

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/17 19:13 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	3
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	15
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	26
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	26
I-1.4 部材	Ⅲ－	36
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	36
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	38
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	38
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	39
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	39
I-2.1.1 コンクリート	Ⅲ－	39
I-2.1.2 鉄筋	Ⅲ－	39
I-2.1.3 鉄骨	Ⅲ－	39
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	39
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	40
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	40
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	40
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	40
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	40
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	41
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	41
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	41
I-3.4 重量	Ⅲ－	41
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	41
I-3.5 地震力	Ⅲ－	41
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	42

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	42
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	52
I-4	モデル化	Ⅲ－	55
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	55
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	55
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	55
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	64
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	74
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	74
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	74
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	75
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	75
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	75
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	75
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	75
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	75
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	75
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	75
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	76
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	76
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	76
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	76
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	76
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	77
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	77
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	77
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	77
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	78
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	78
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	78
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	78
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	78
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	80
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	80
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	80
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	80
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	89
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	95
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	95

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 101
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 107
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 107
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 112
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 112
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 121
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 127
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 127
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 136
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 136
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 140
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 167
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 202
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 202
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 208
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 210
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 210
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 210
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 250
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 269
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 269
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 271
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 272
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 272
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 273
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 273
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 274
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 274
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 284
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 284
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 284
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 285
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 294
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 302
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 306
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 306
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 312
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 318
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 318
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 347
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 366
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 370
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 370

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 370
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 370
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 370
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 372
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 372
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 372
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 374
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 374
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 393
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 412
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 412
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 431
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 450
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 450
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 469
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 469
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 469
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 471
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 471
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 490
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 509
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 528
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 528
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 546
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 546
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 546
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 591
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 613
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 644
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 644
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 649
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 662
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 662
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 680
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 687
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 700
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 703
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 704
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 704
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 710
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 711
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 711
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 713
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 714
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 714

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 714
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 714
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 714
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 714
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 714

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 10階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		40.000 m		建物高さ	40.000 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 : 屋根 :			
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	2 スパン
	階 数	地 上	10 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
	高 さ		40. 000 m
	軒の高さ		40. 000 m
	地面から地上1階床までの高さ		0. 0 cm
	パラベットの高さ		0. 0 cm
	ピロティ階	X方向	指定なし
		Y方向	指定なし
	基礎下端レベル		GL-150. 0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
10F	400. 0	400. 0	11F	70. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	400. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	402. 5	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	442. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	160. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1620. 0	1620. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1.1.3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	11F


I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1.2 略伏図


I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

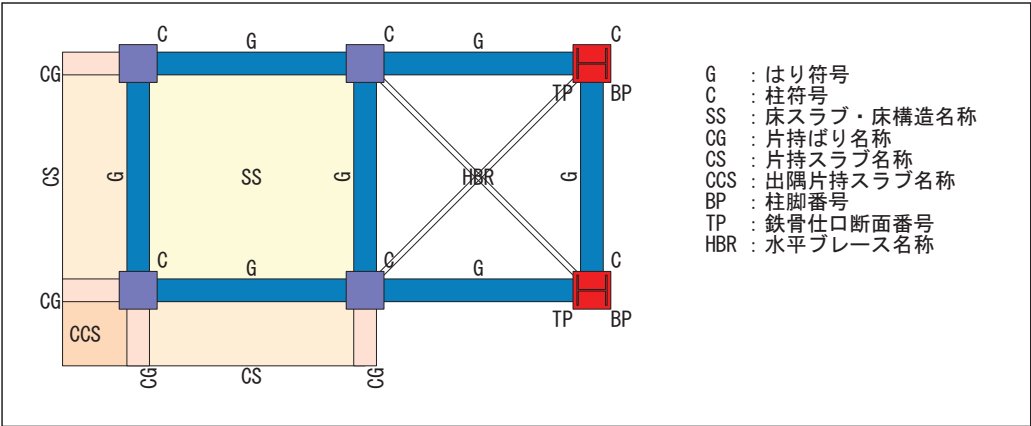


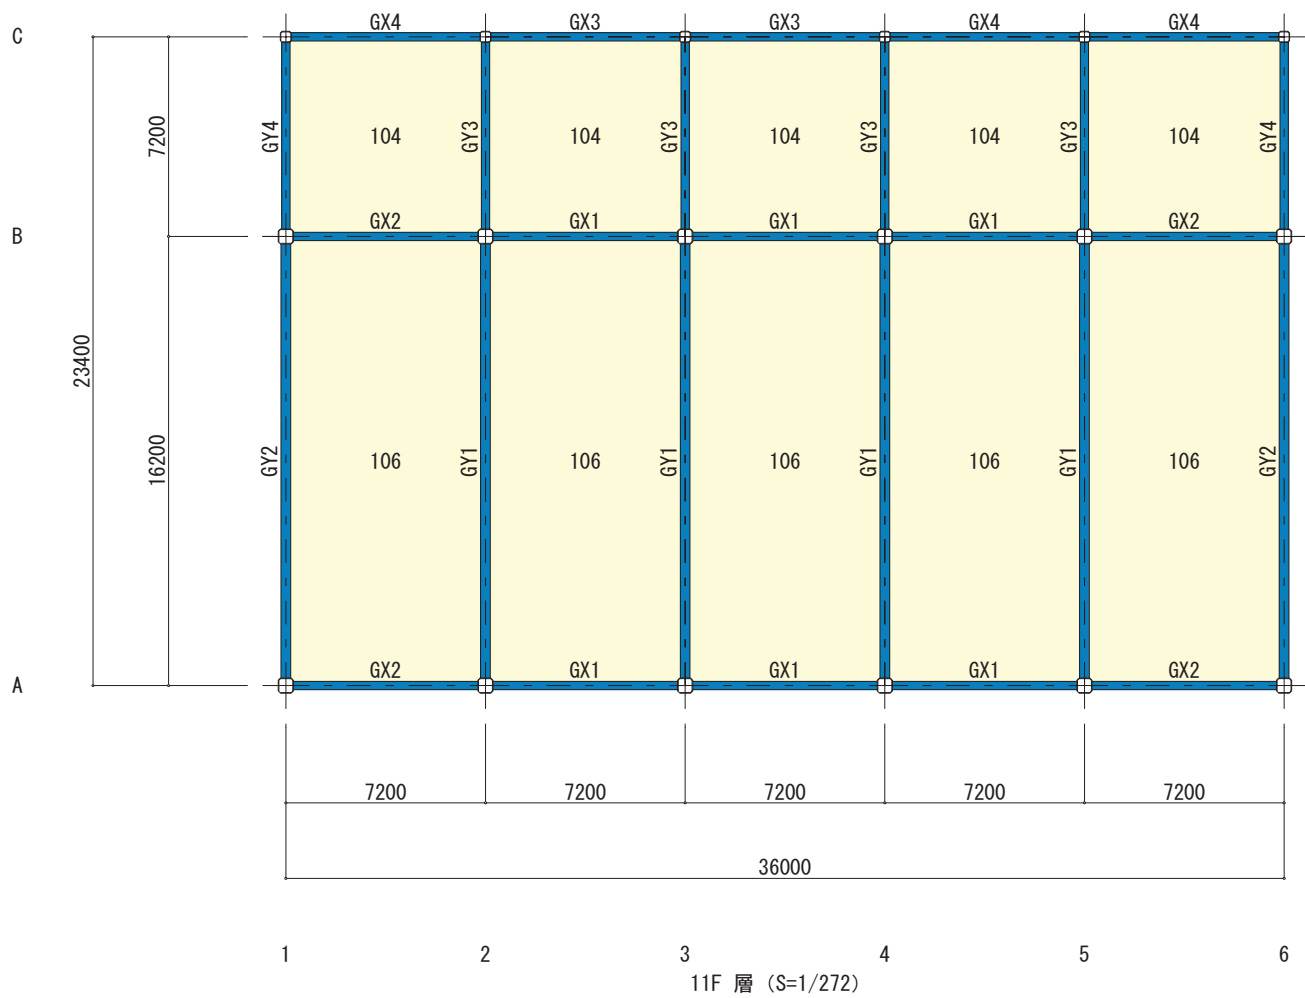


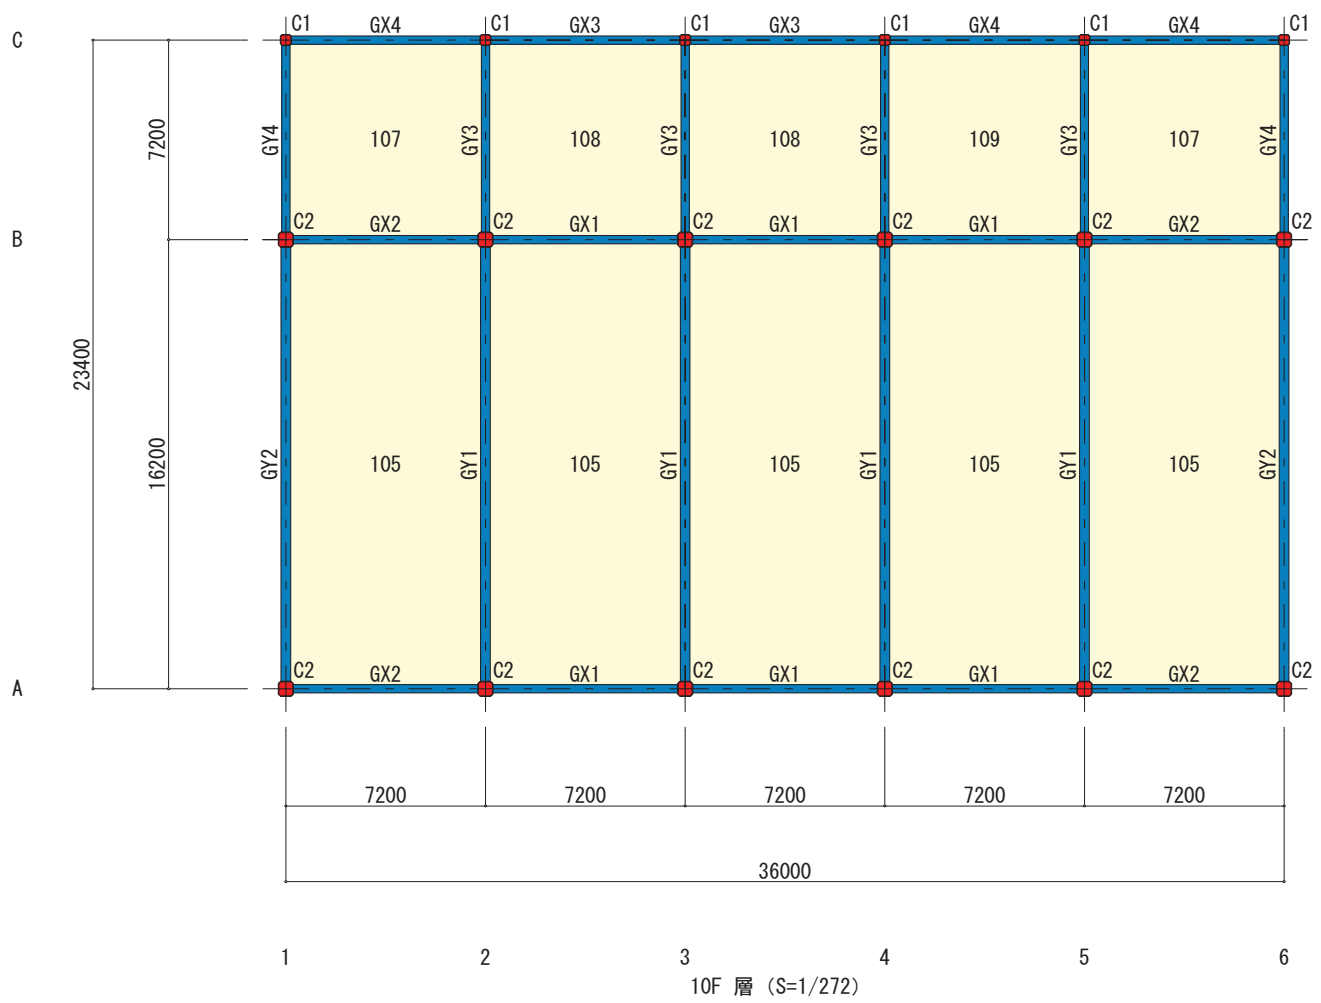


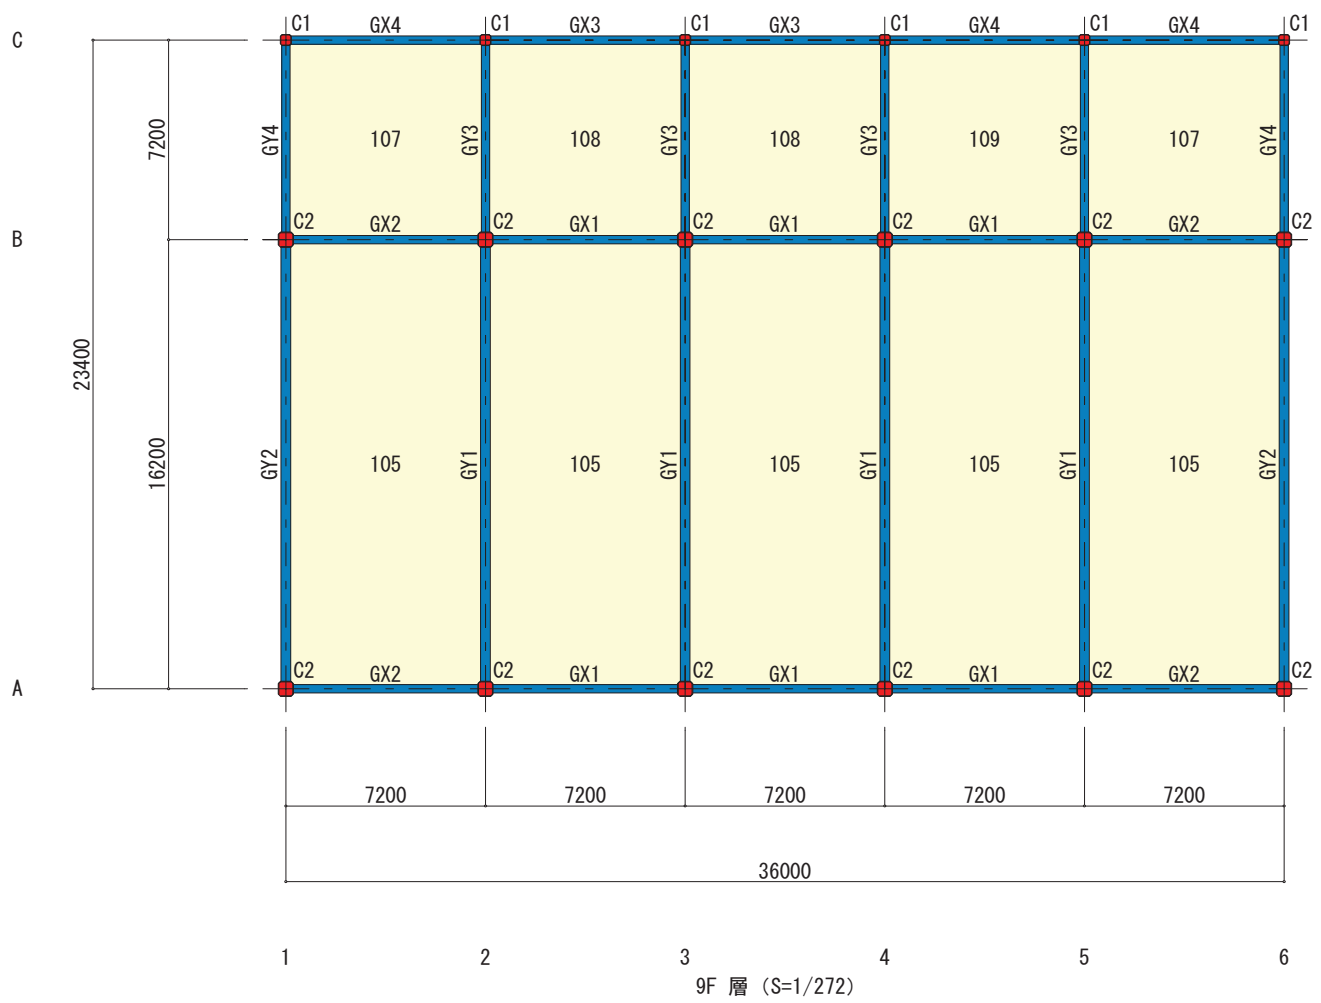


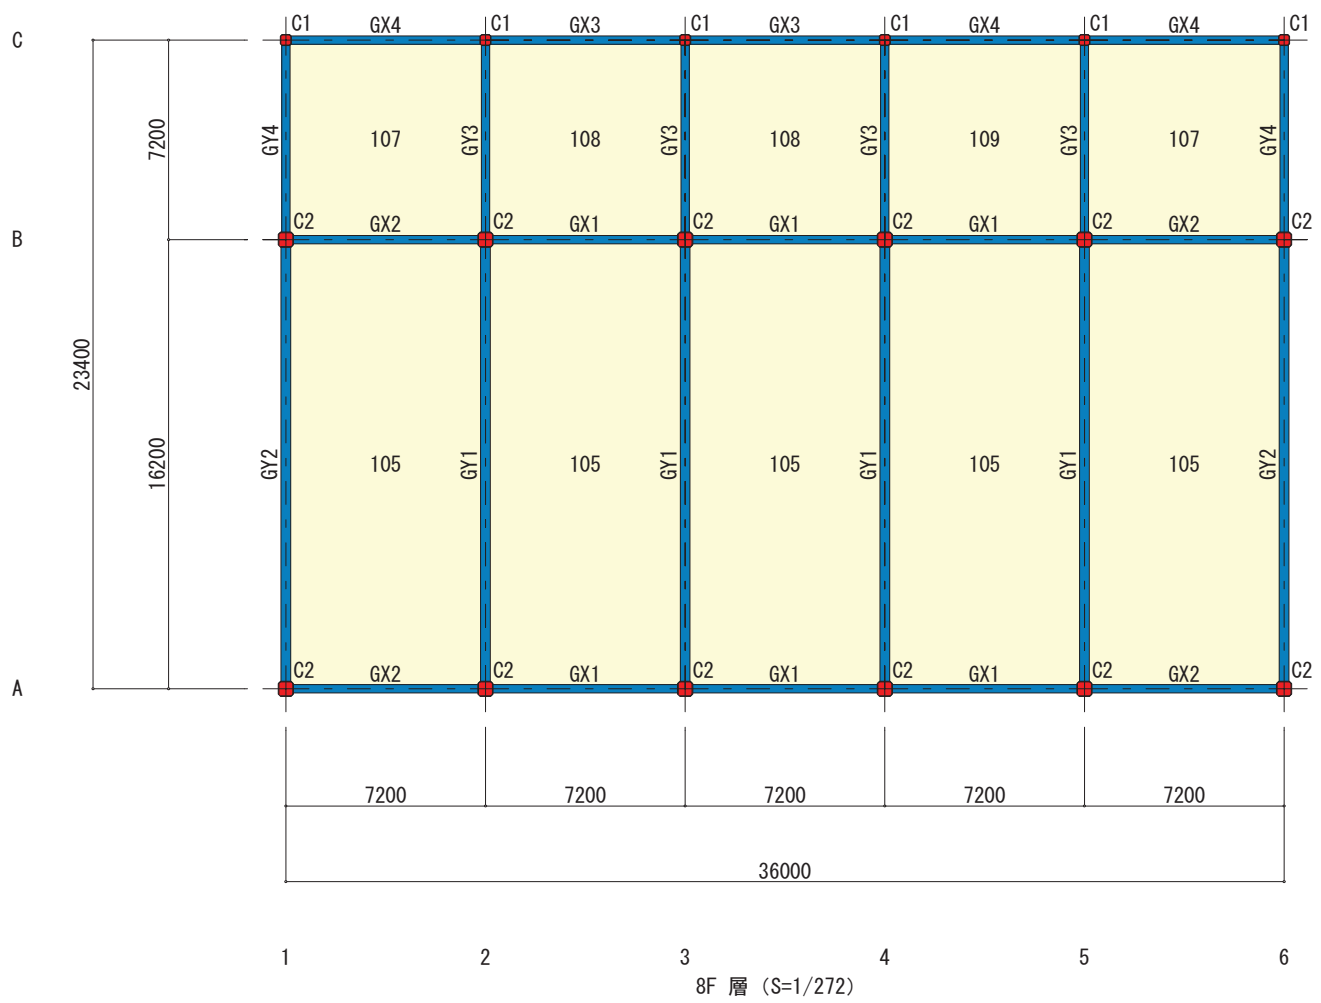


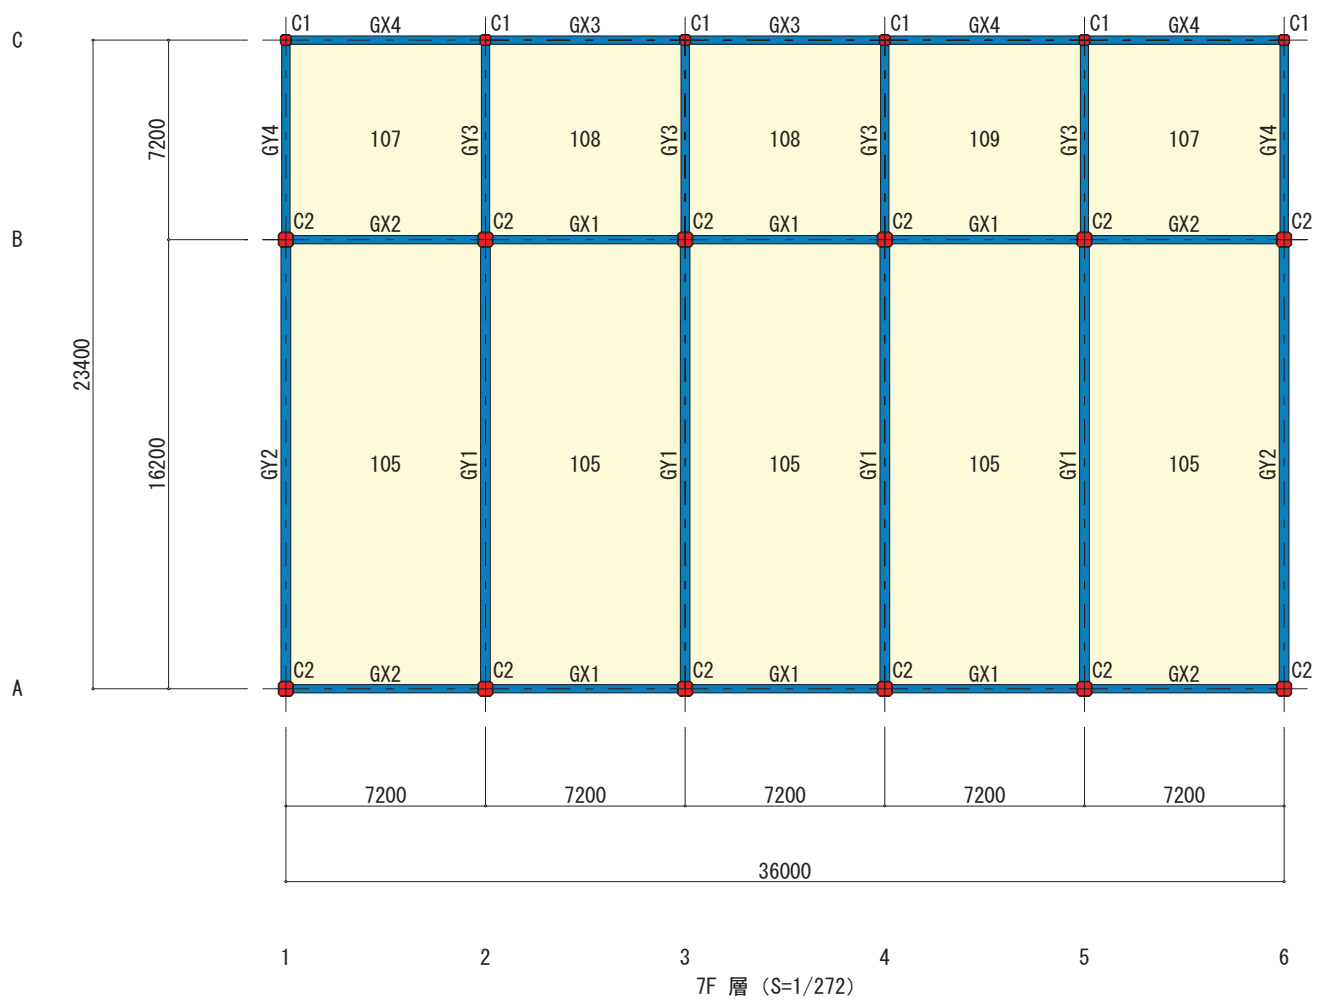


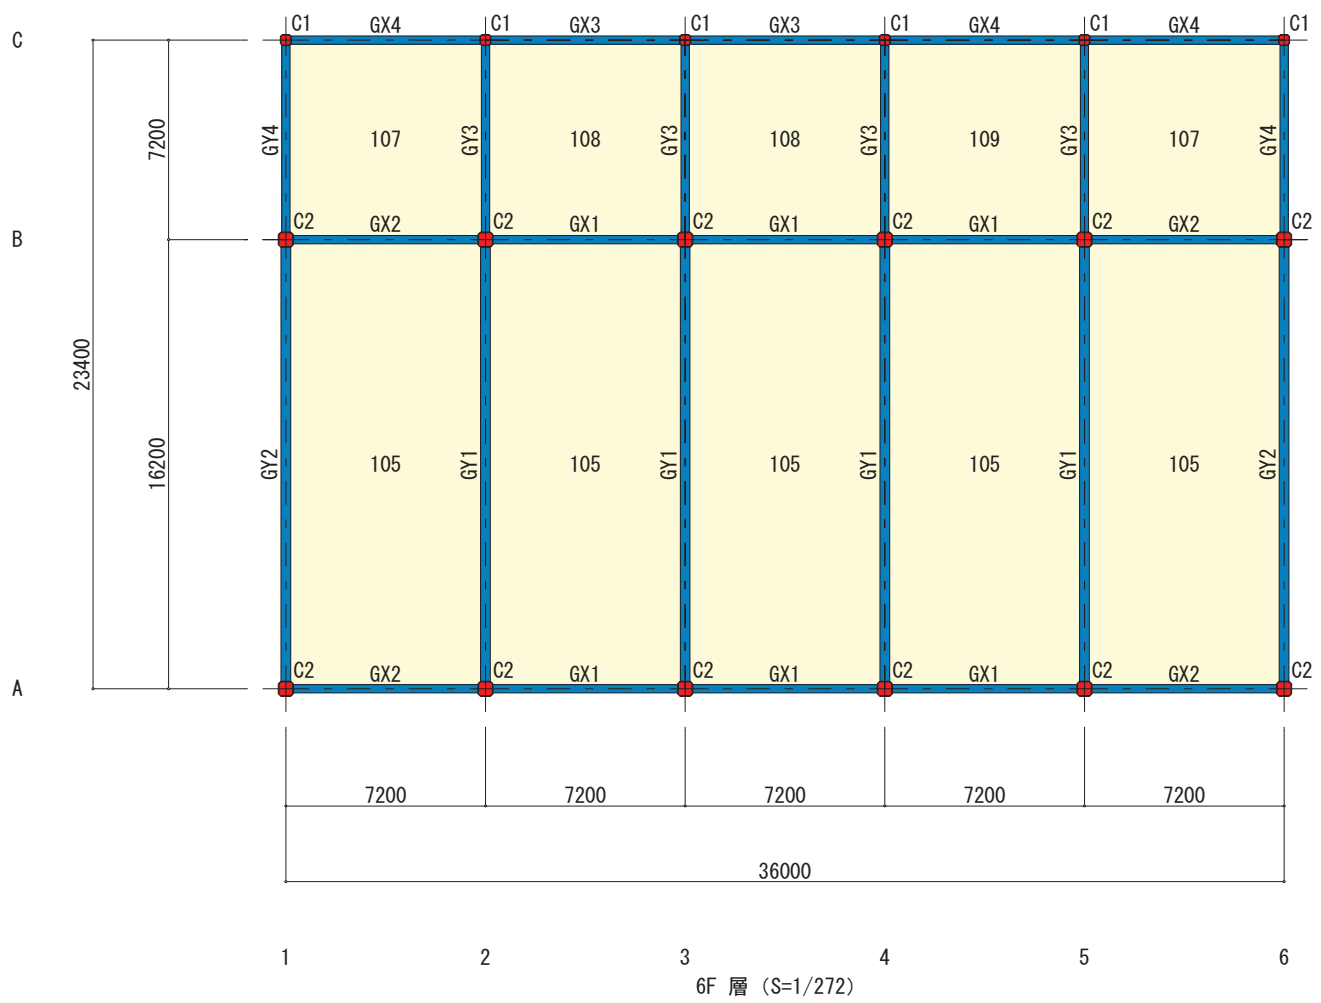


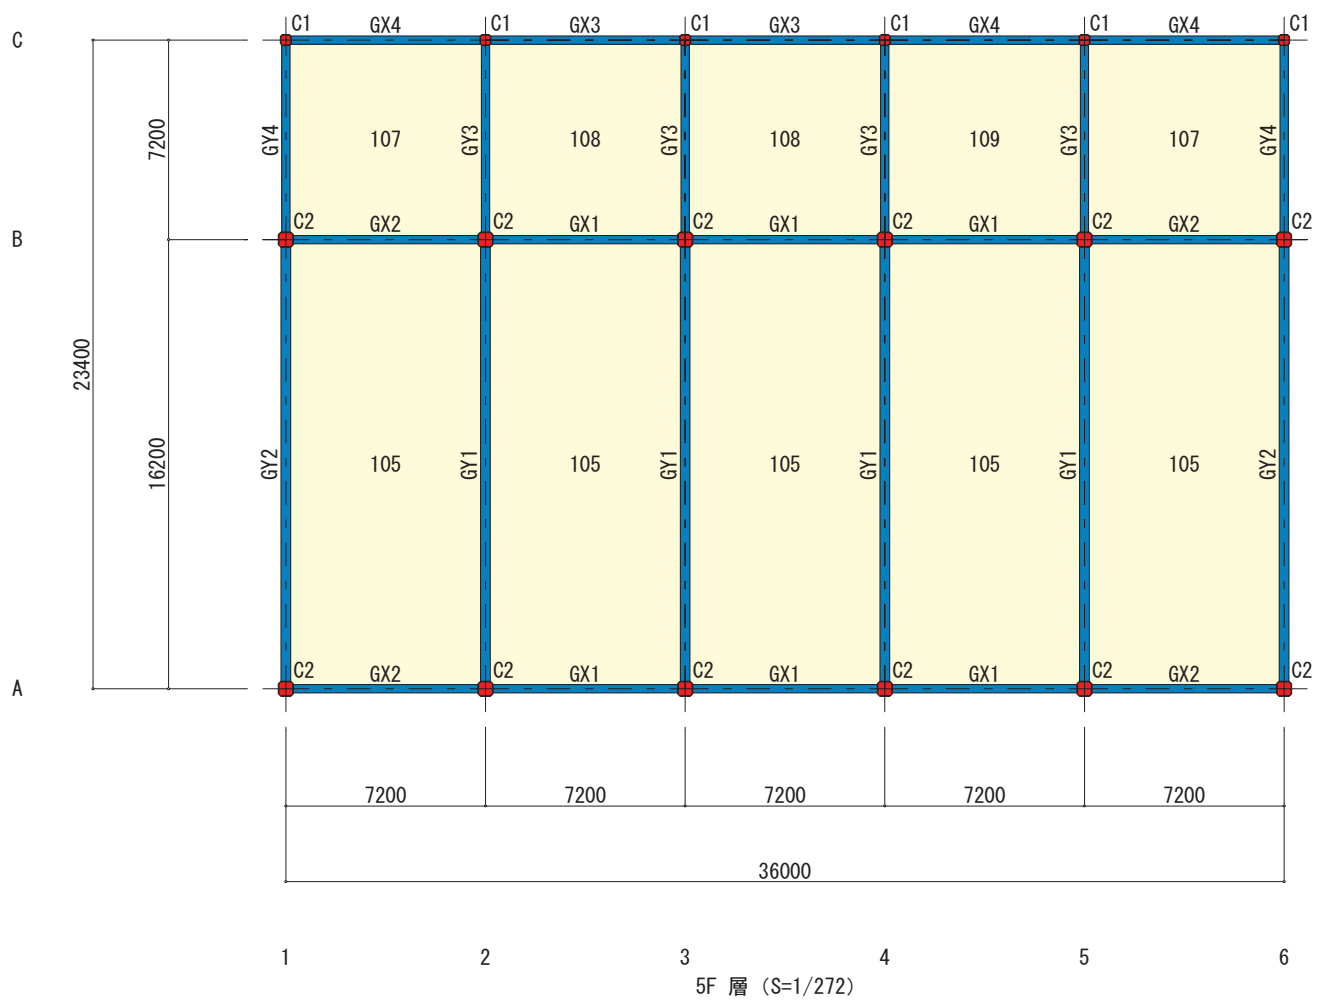

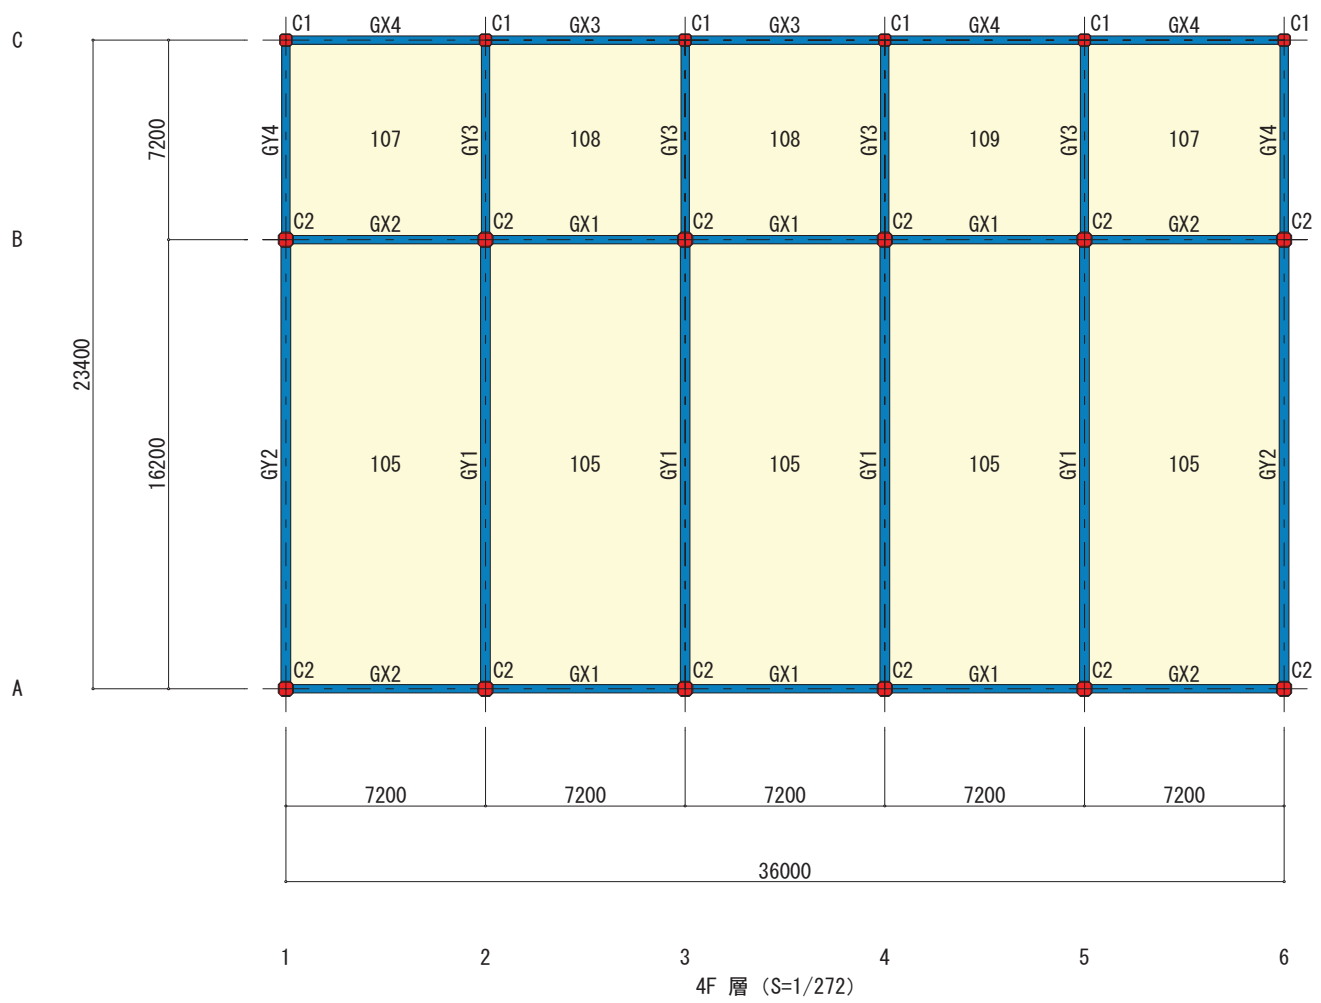


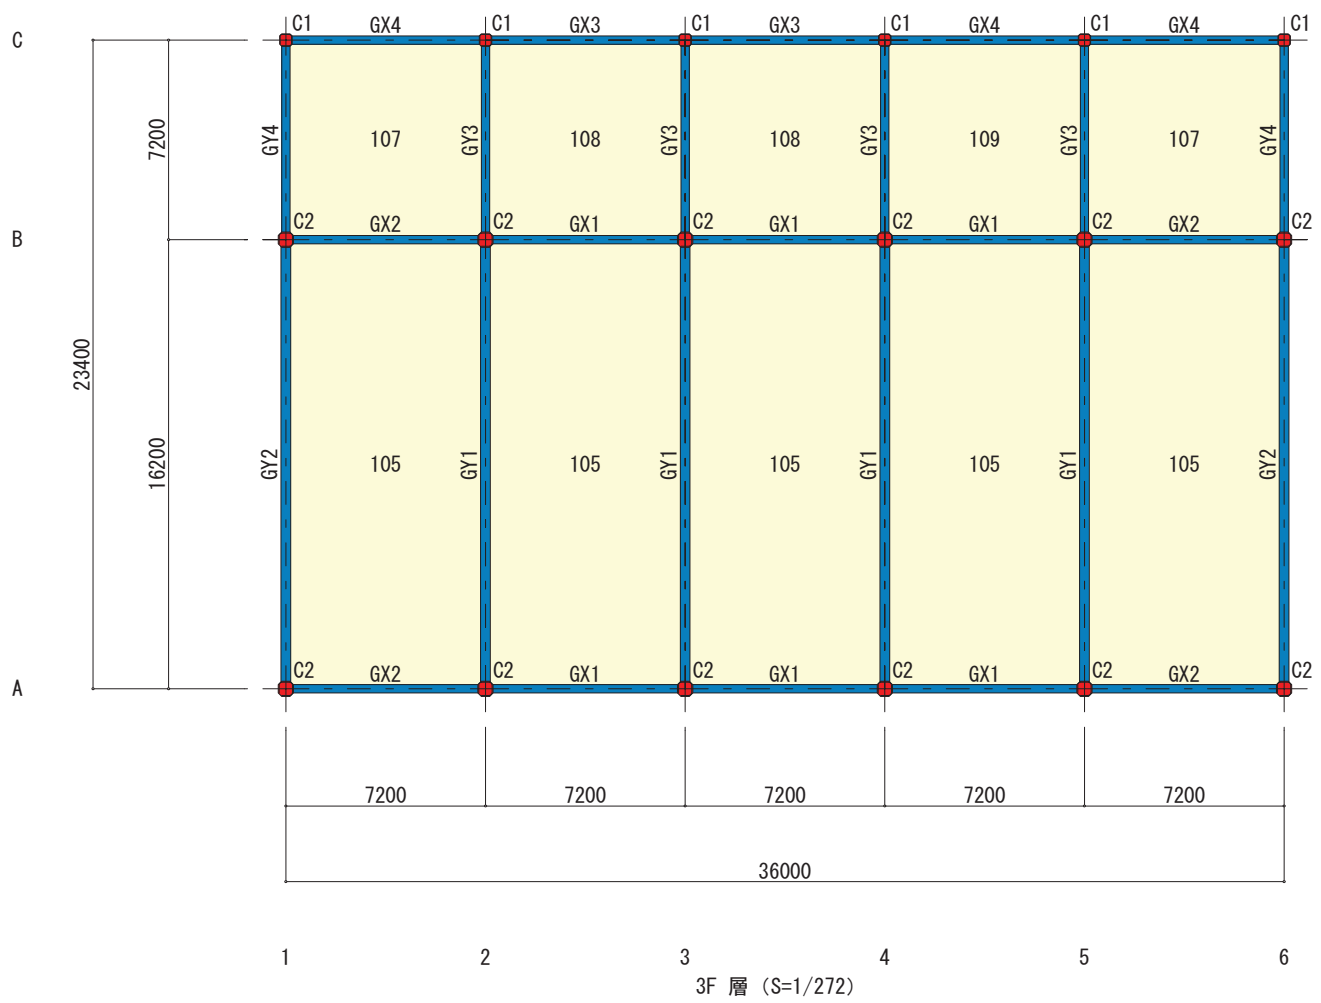


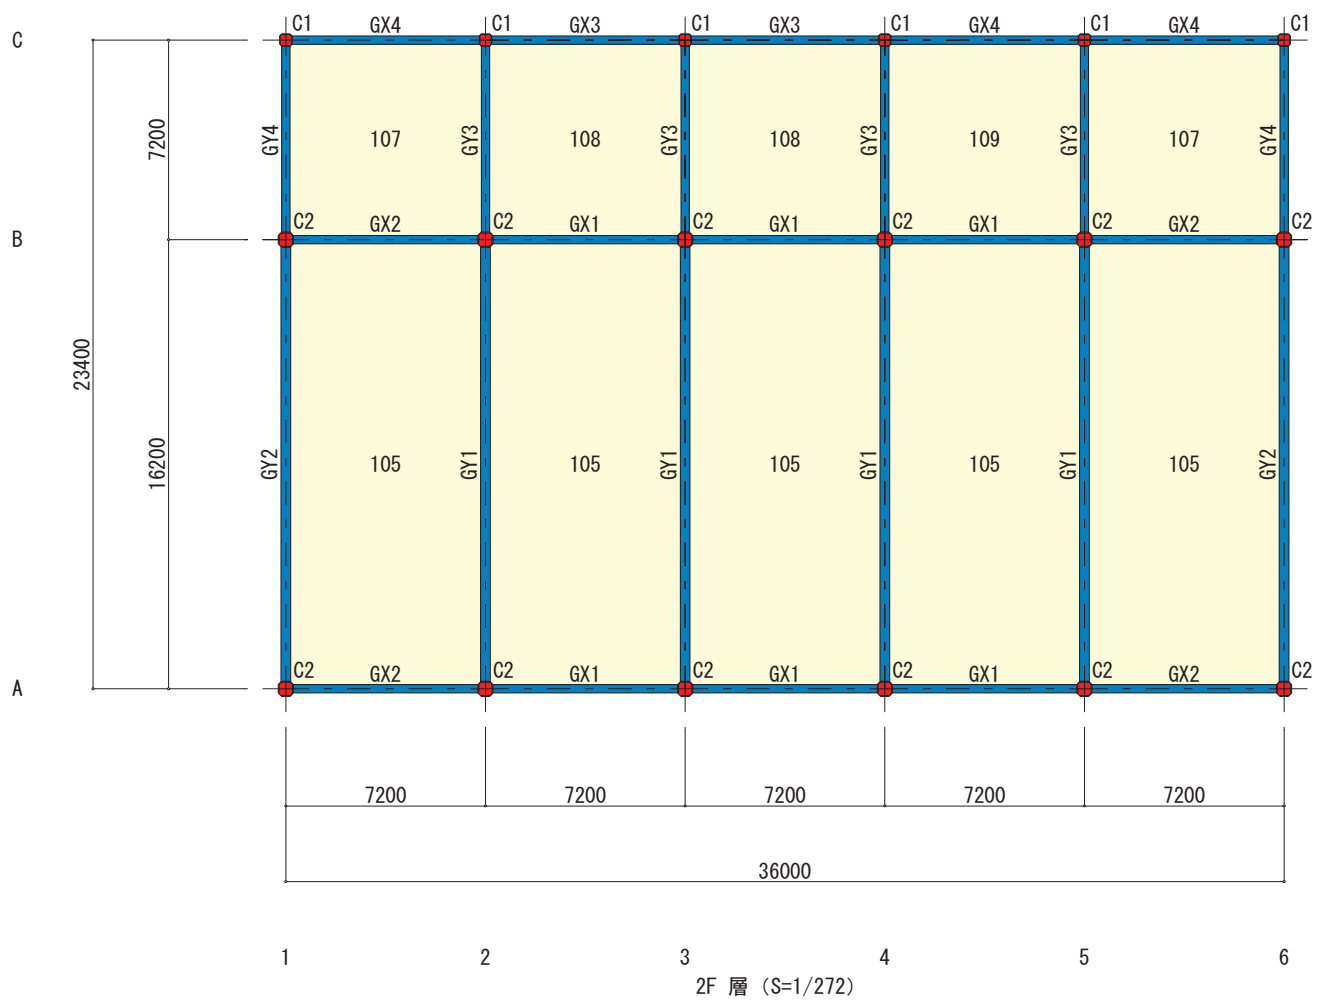


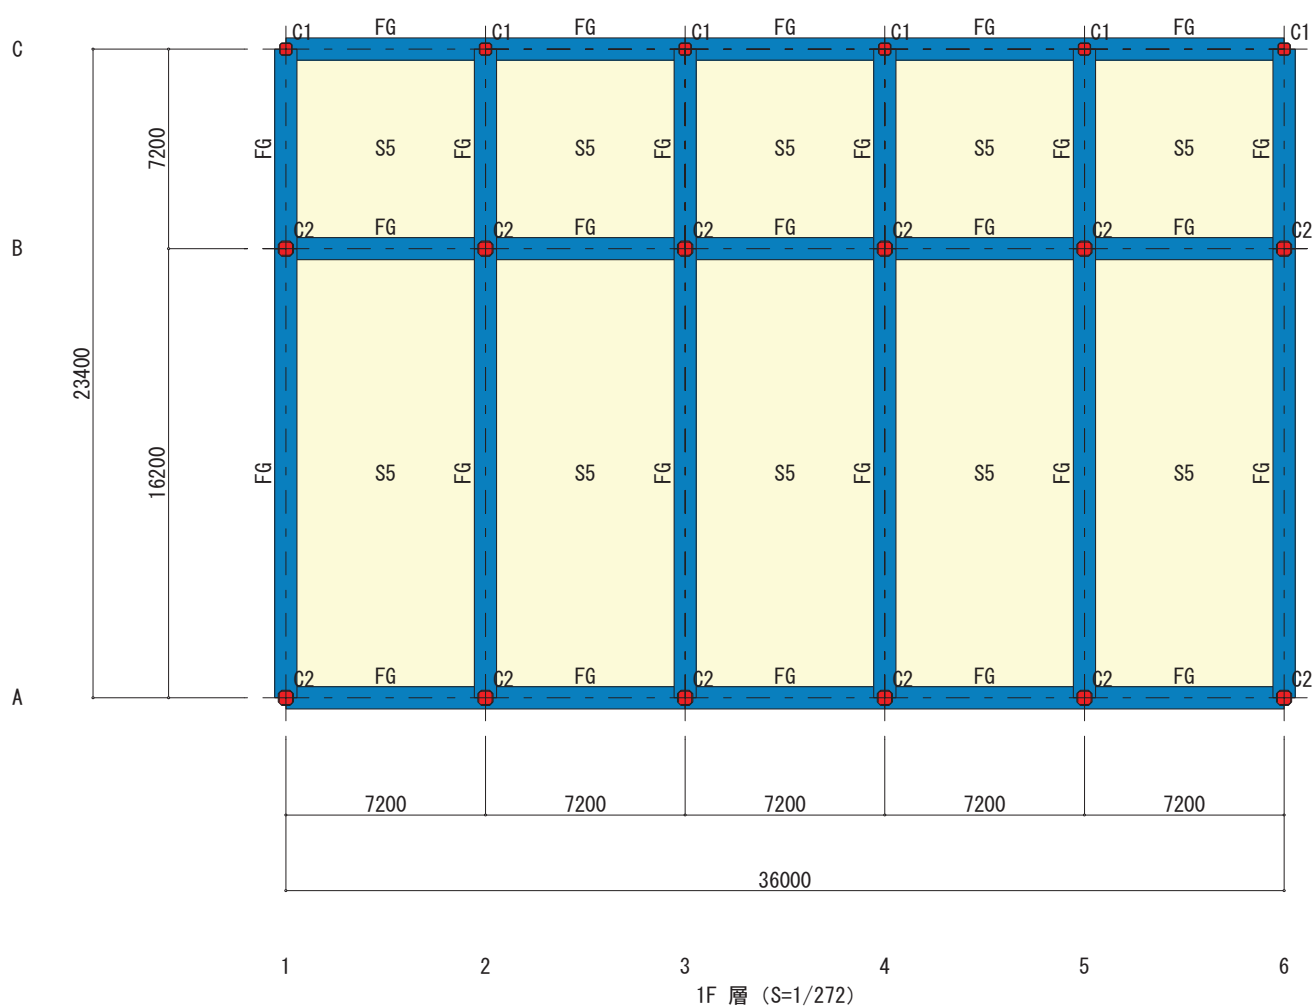



I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置

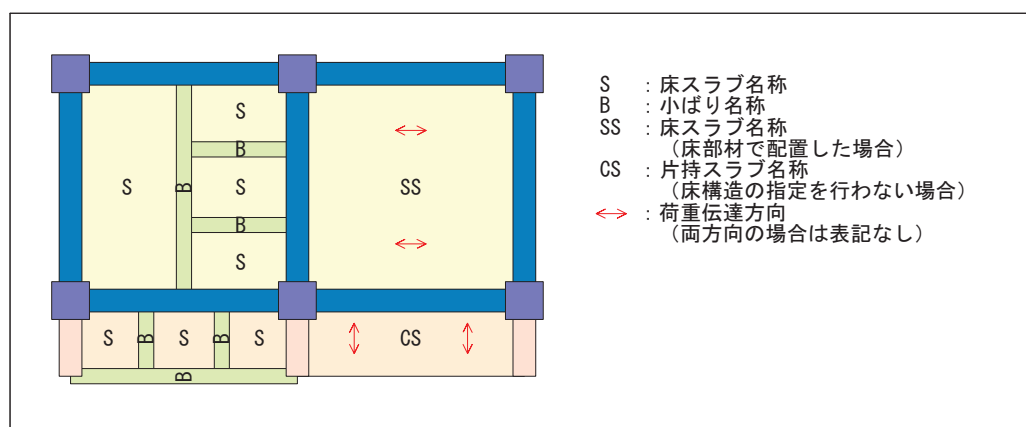


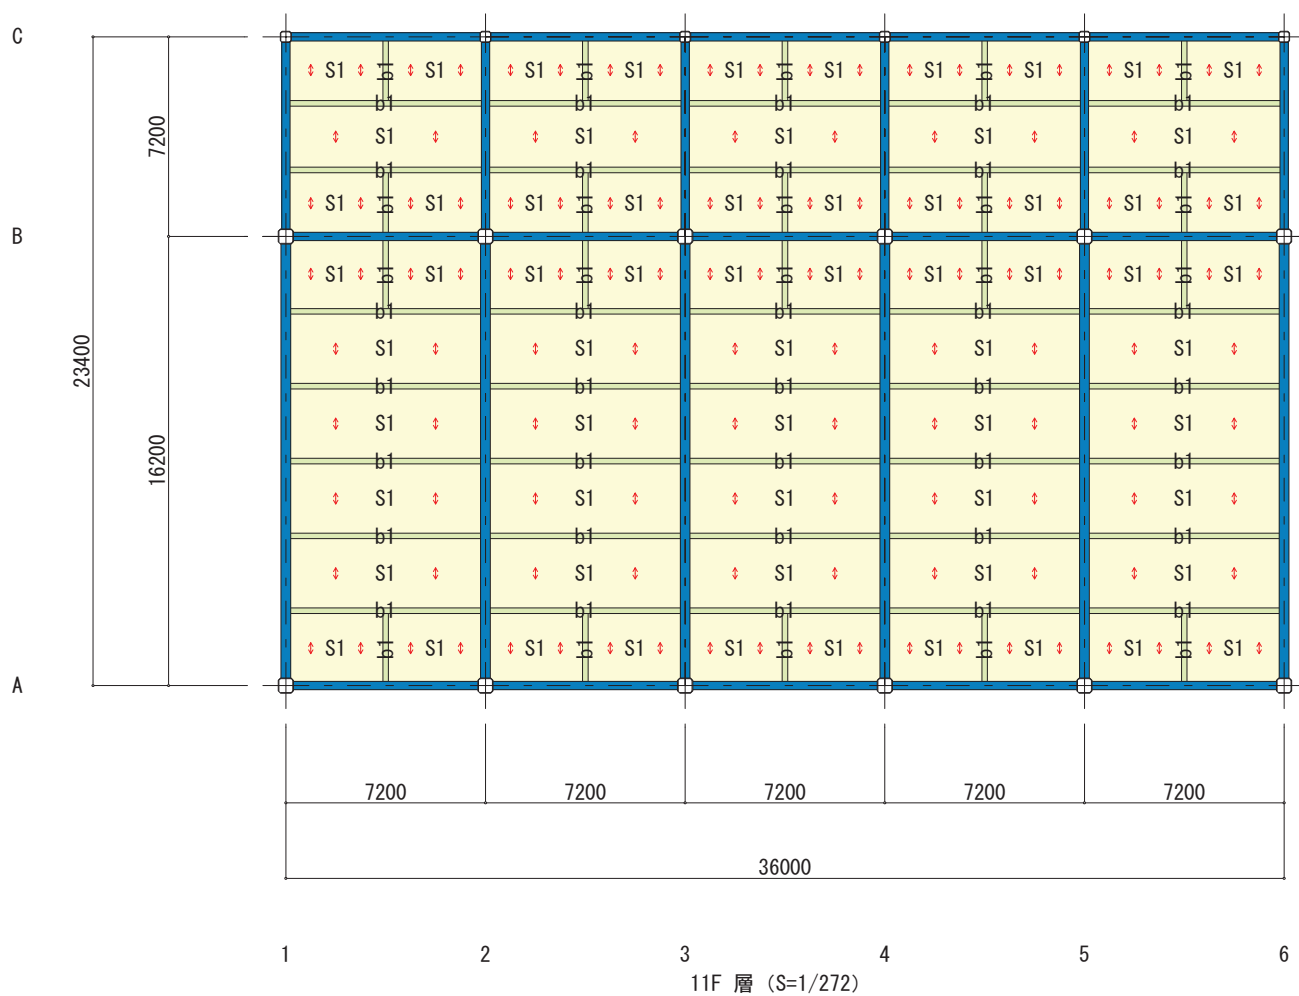


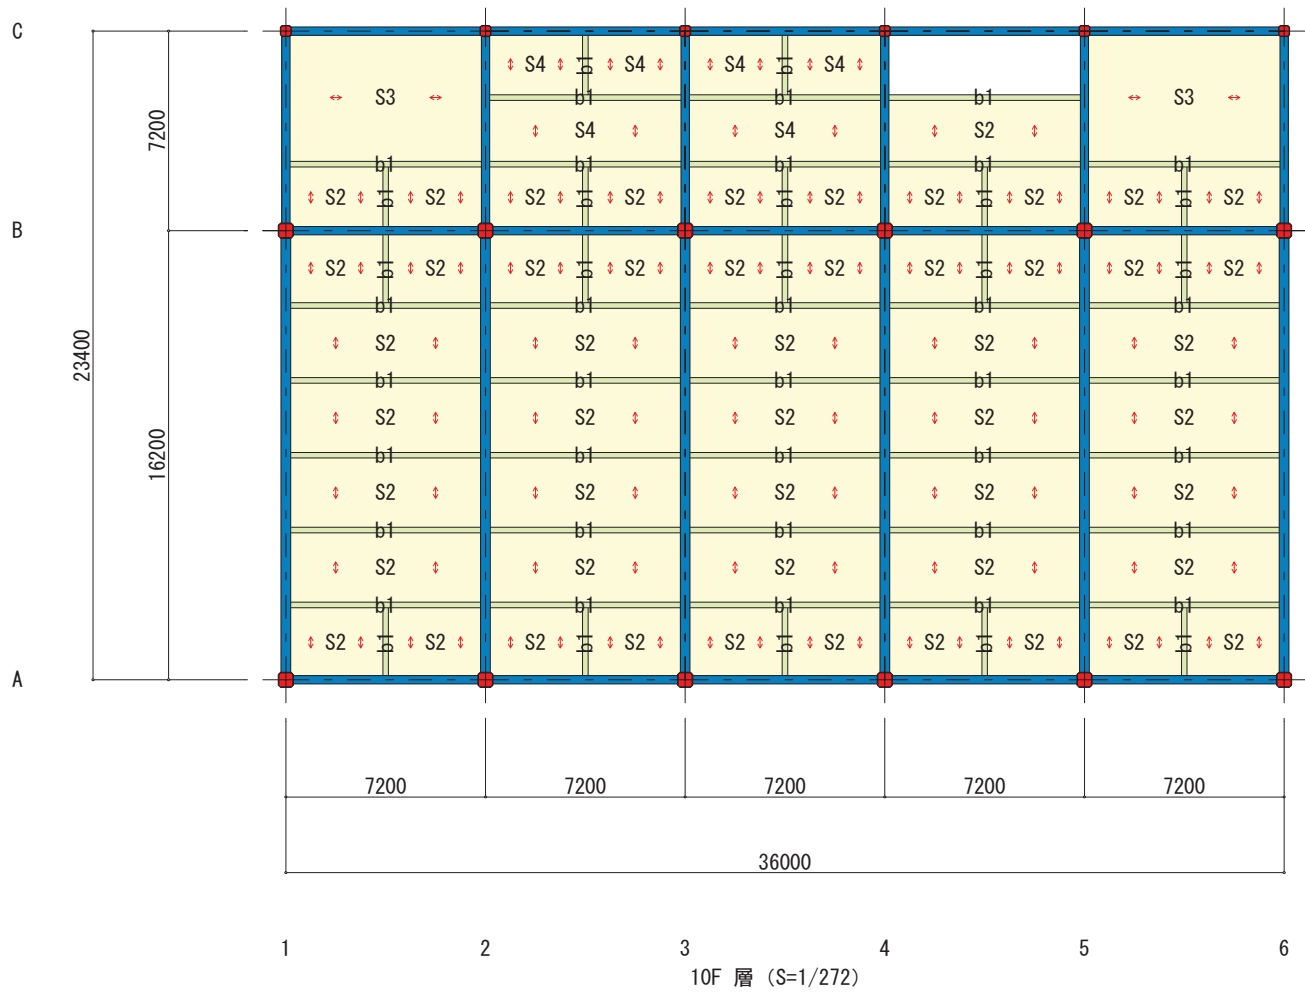


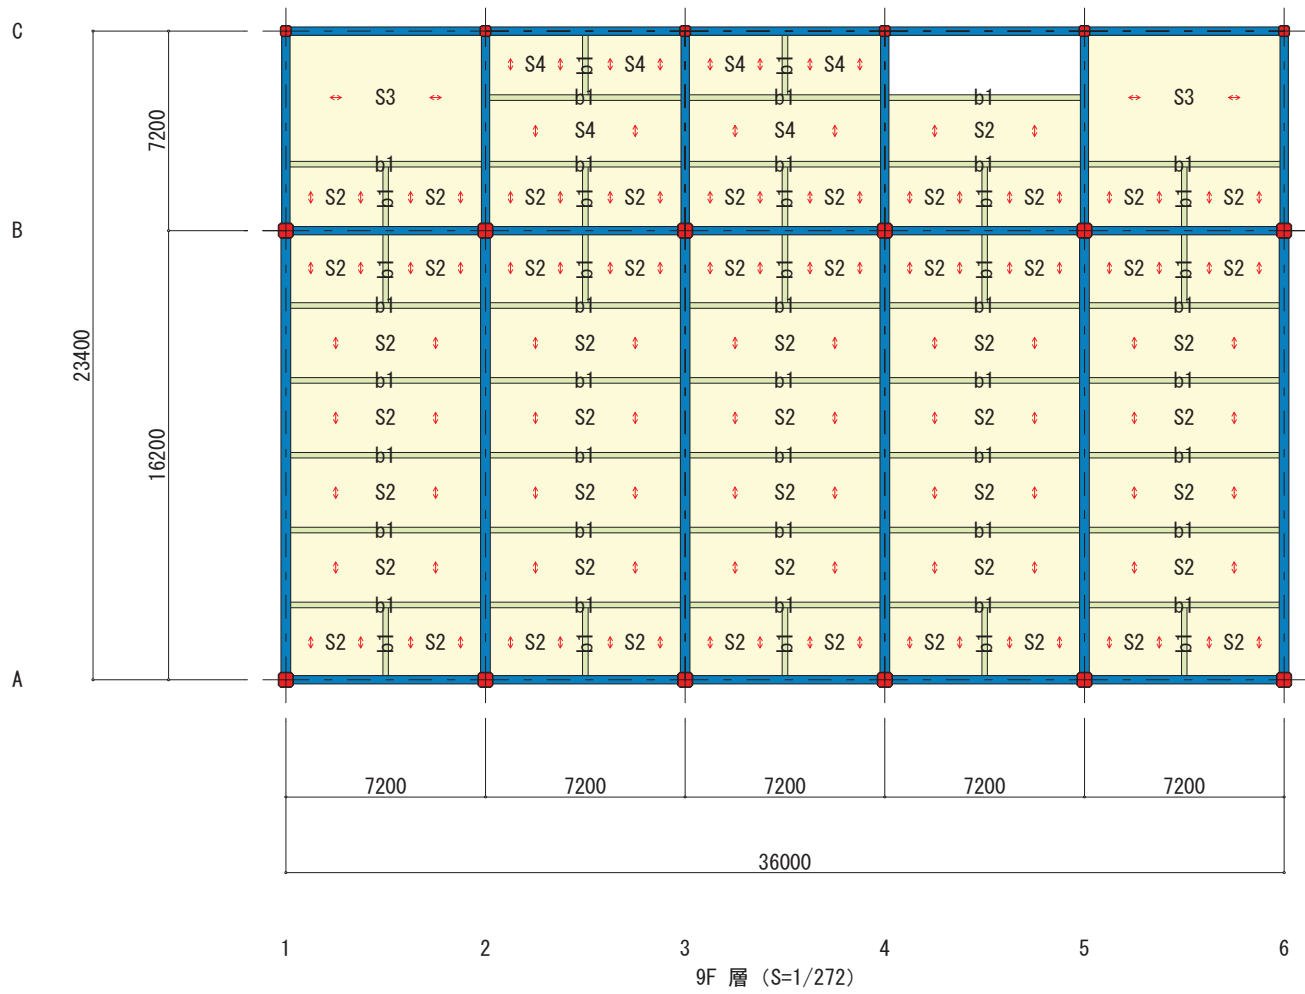


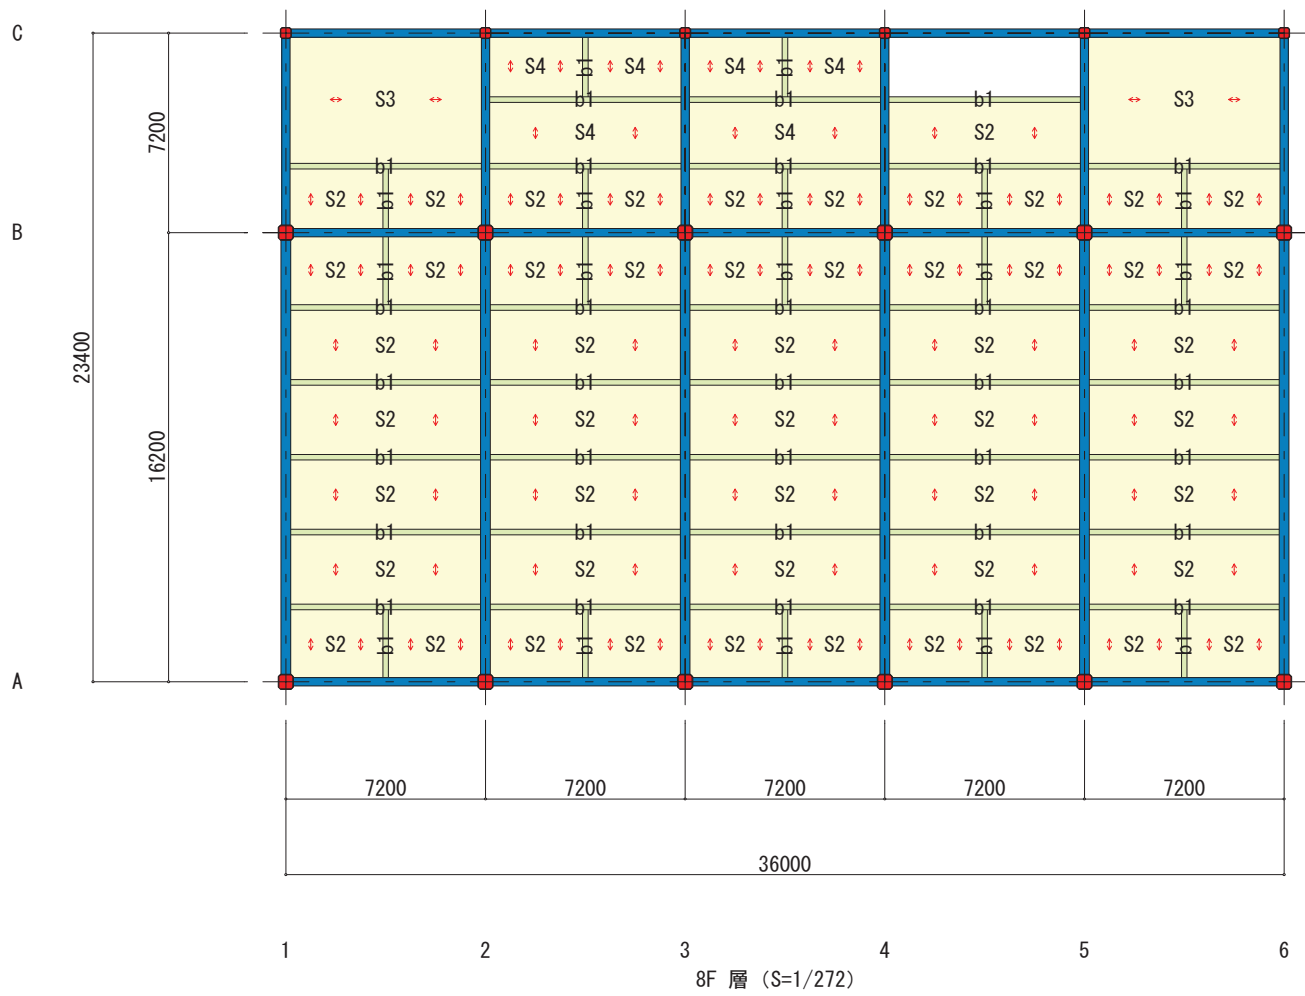


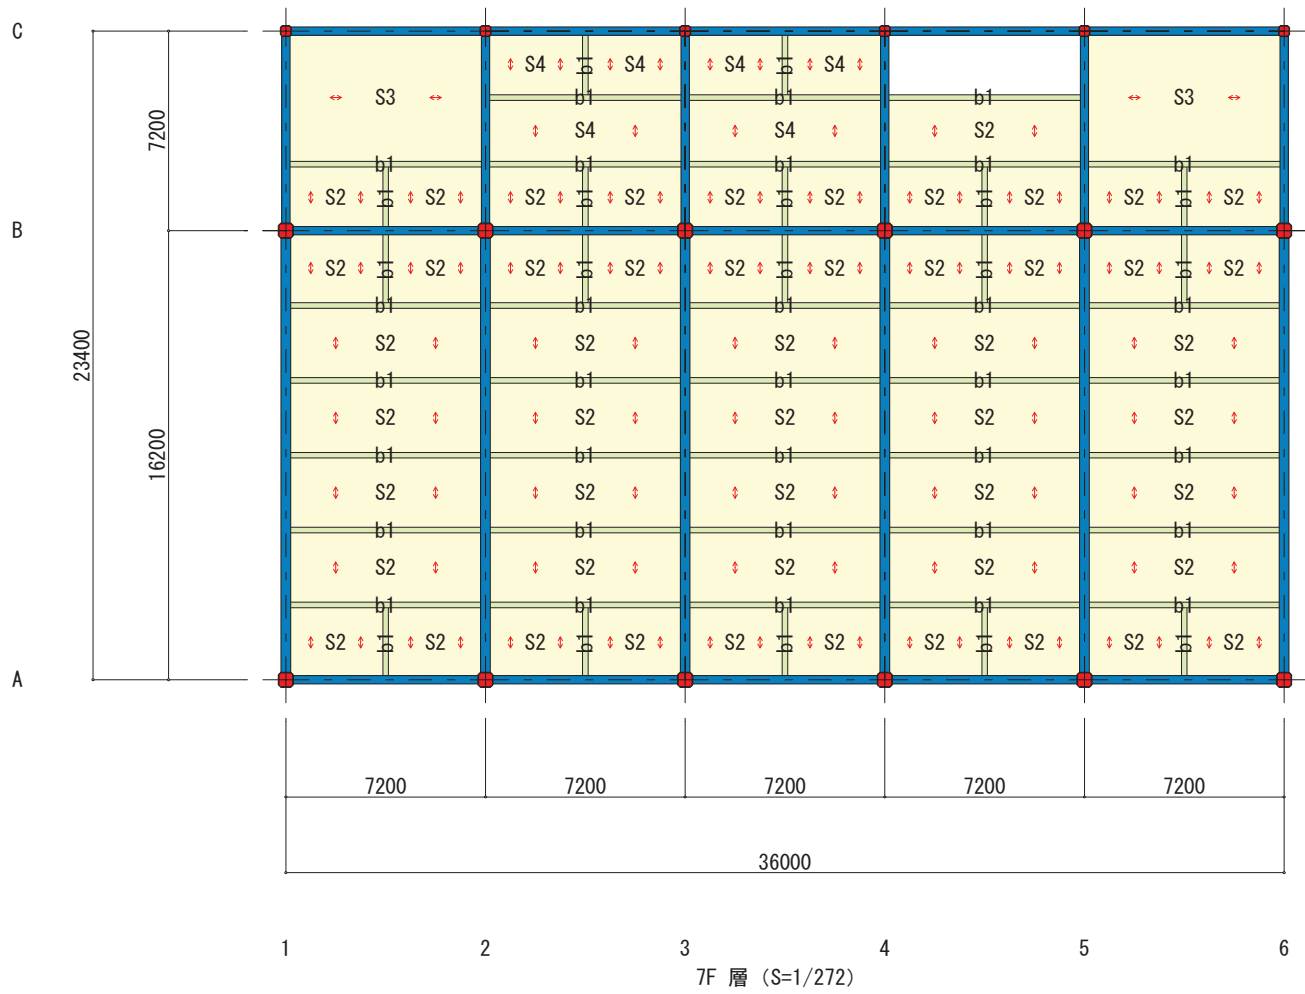


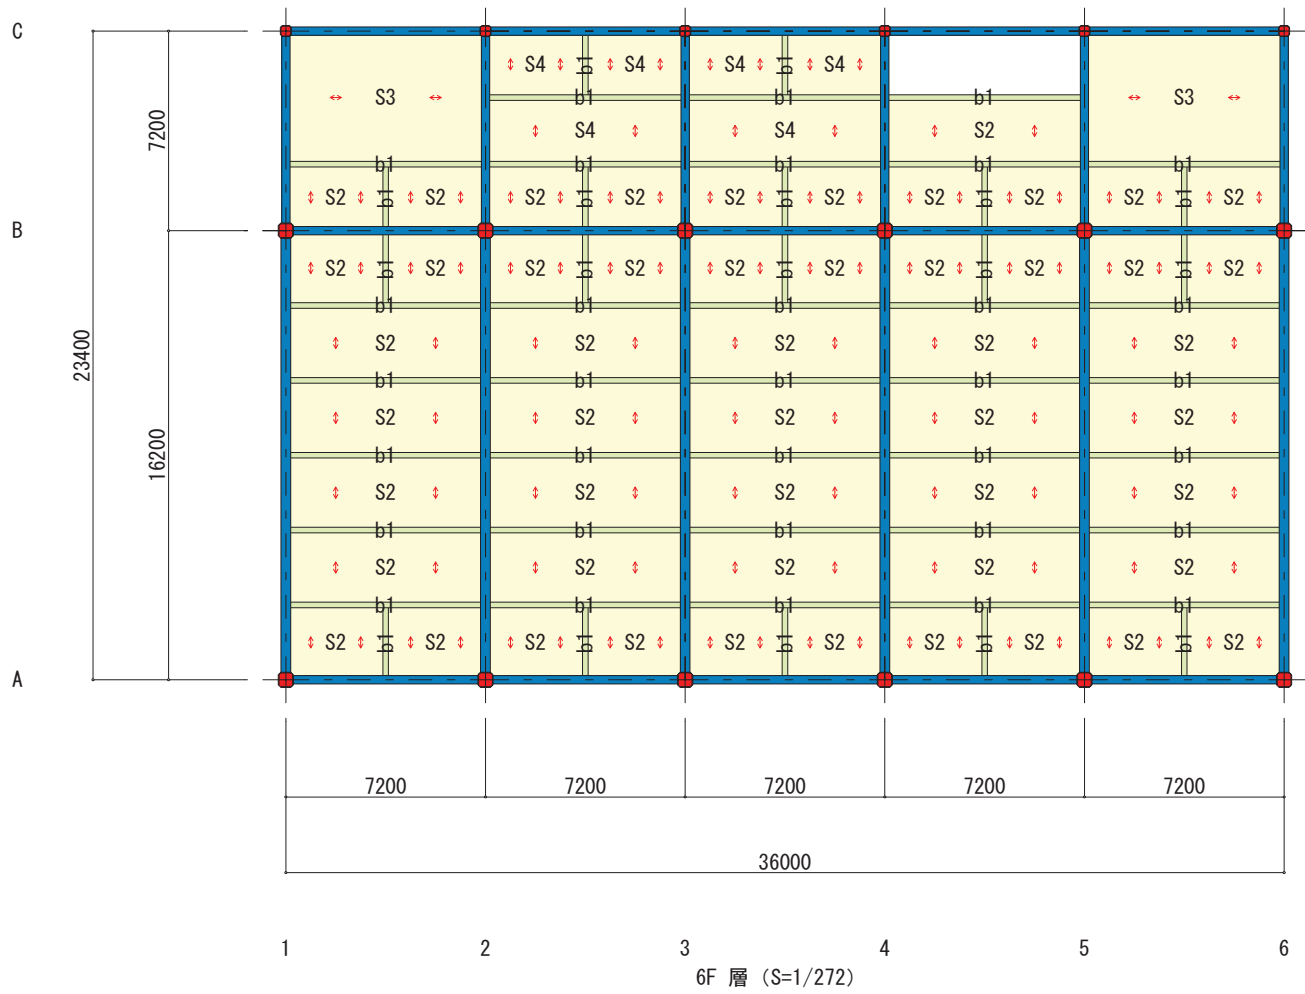


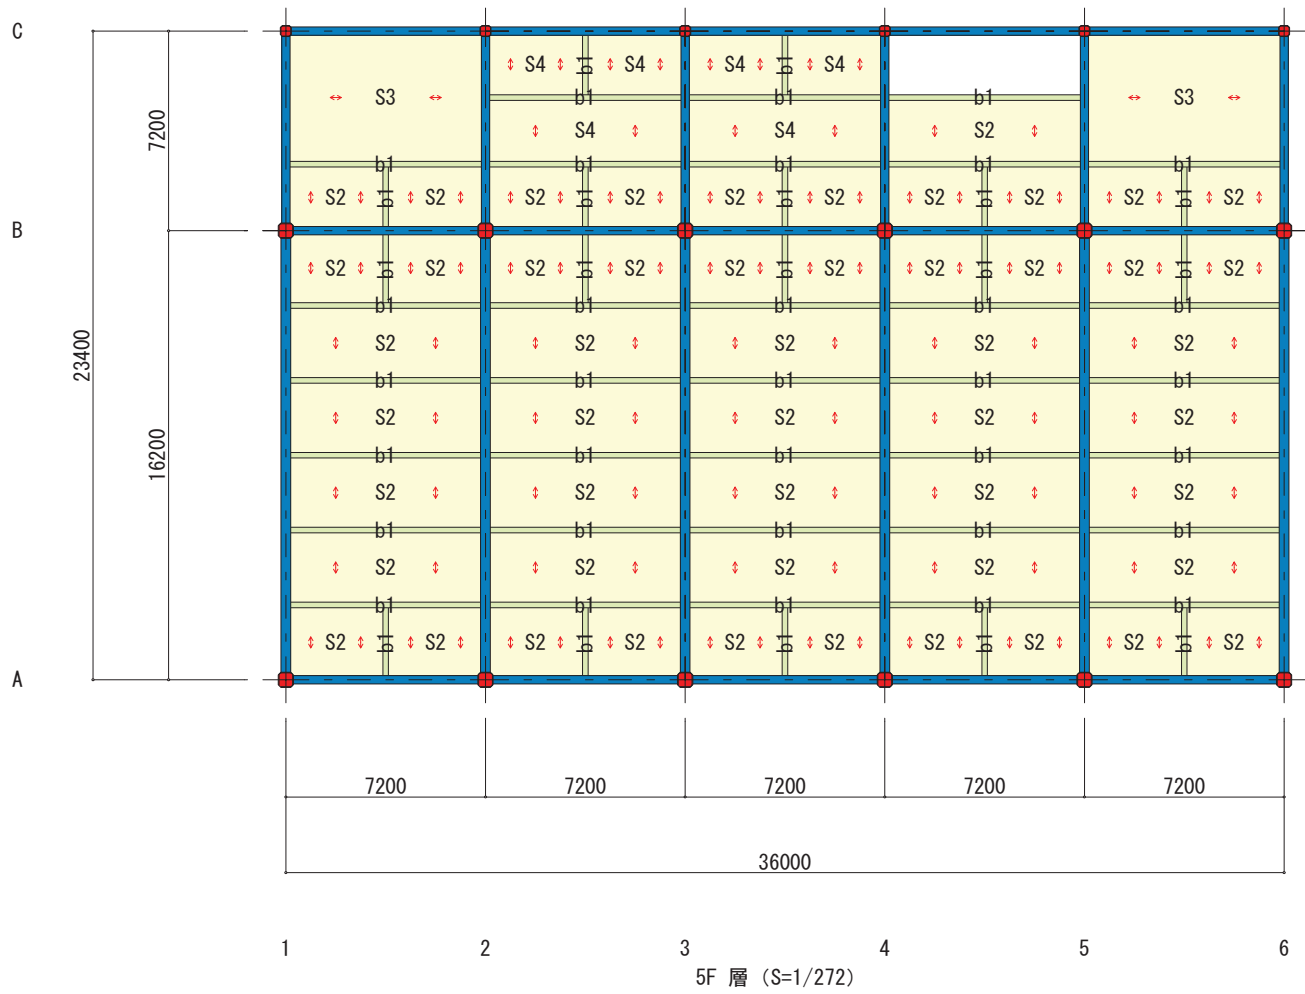

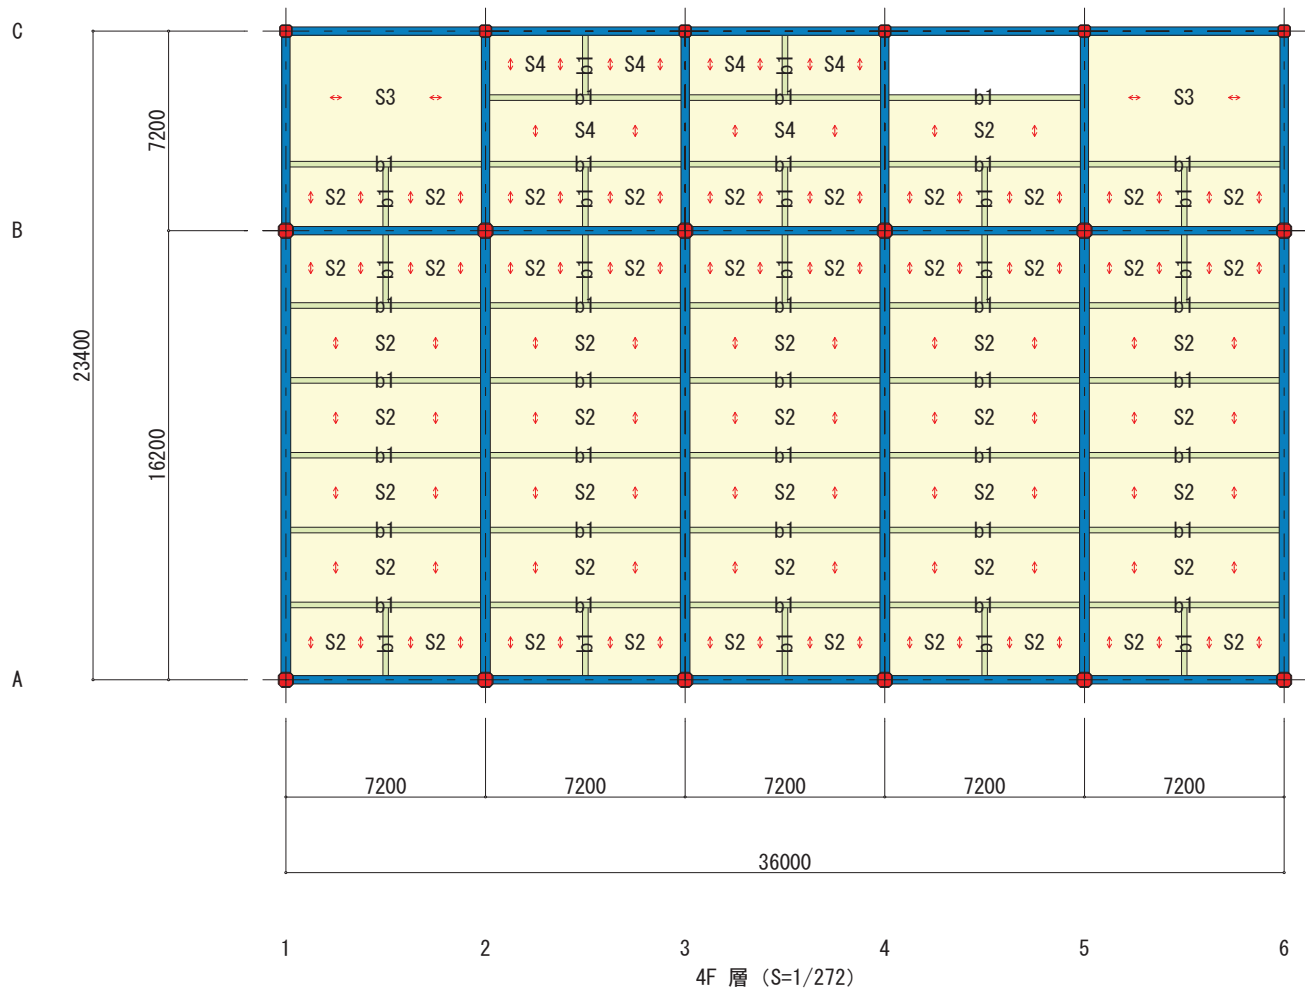

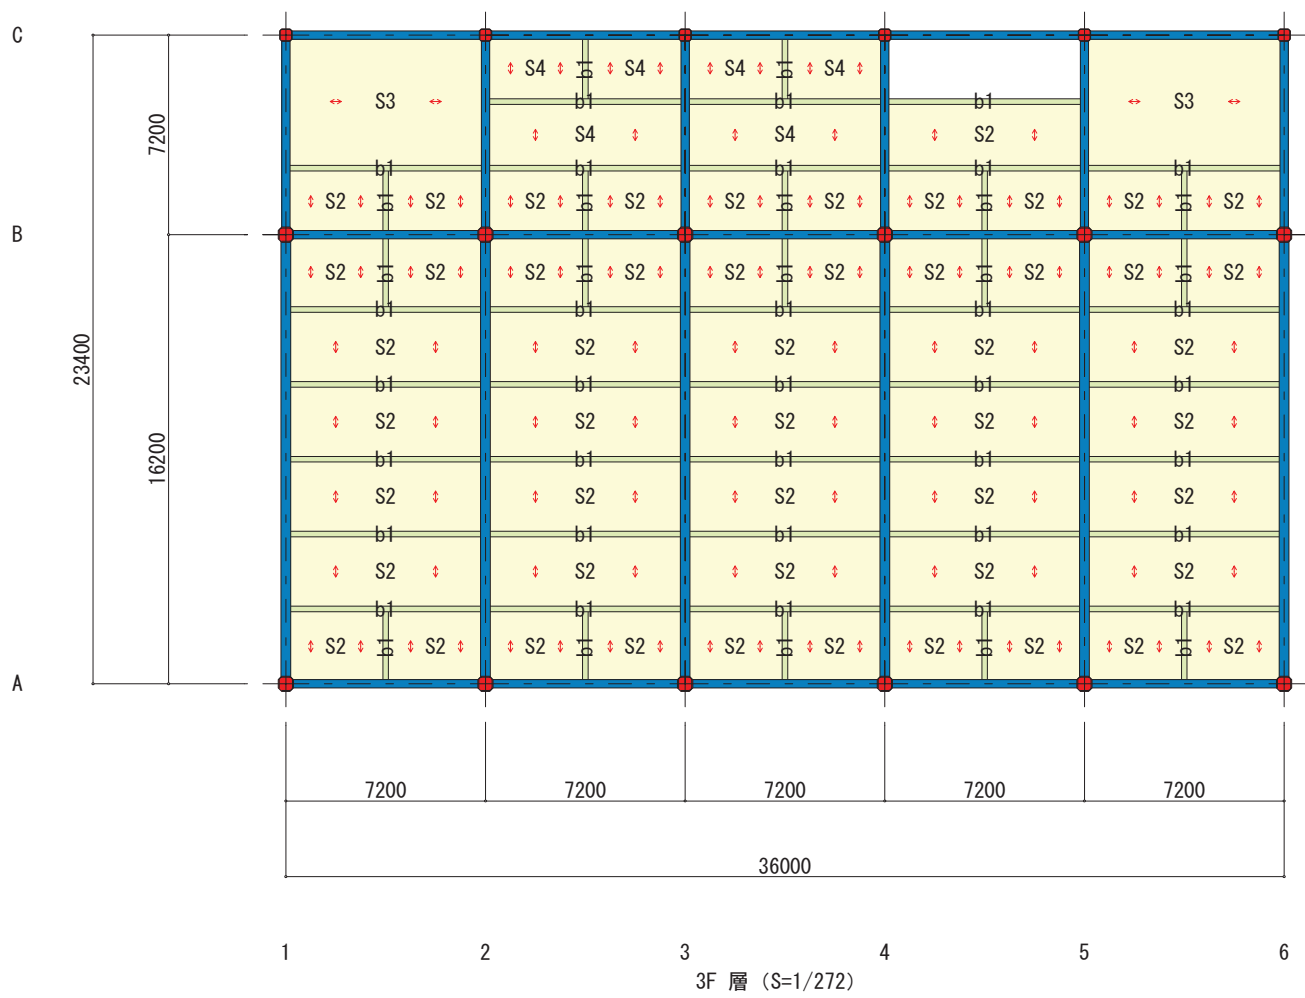


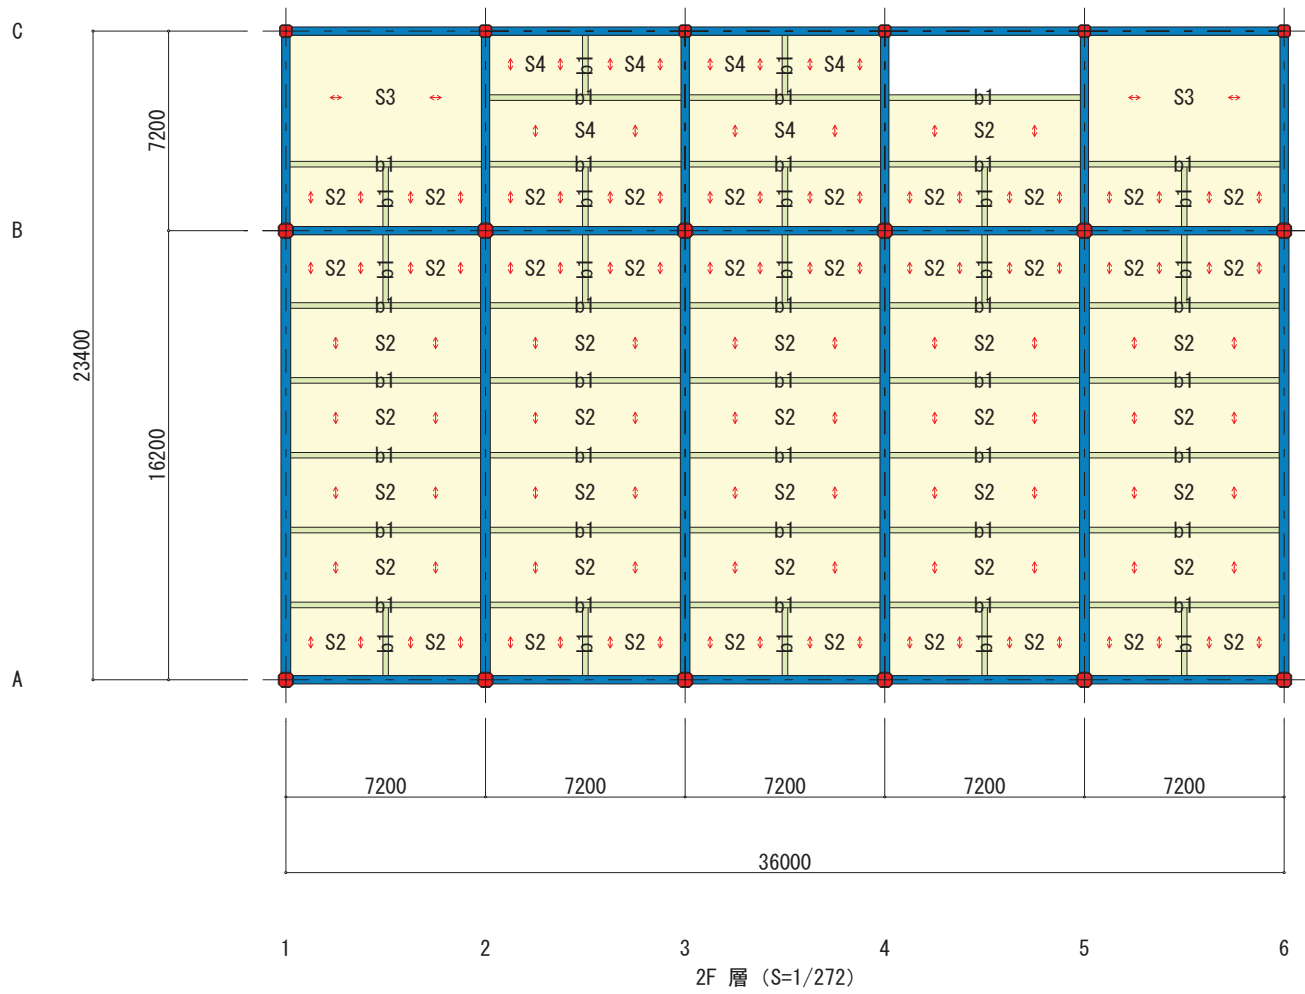


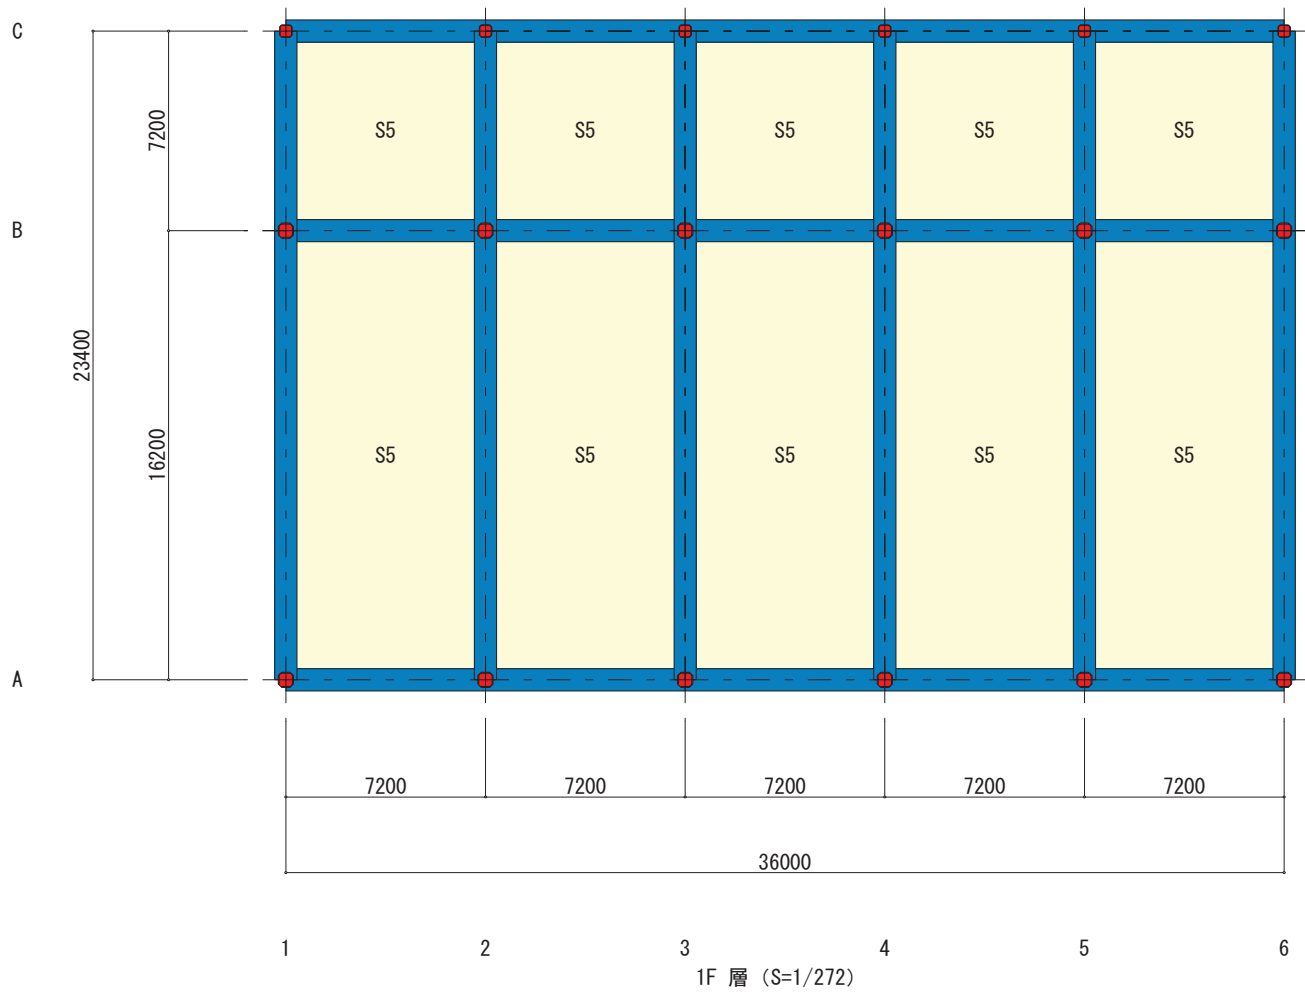



I-1. 3 略軸組図


I-1. 3. 1 壁開口配置

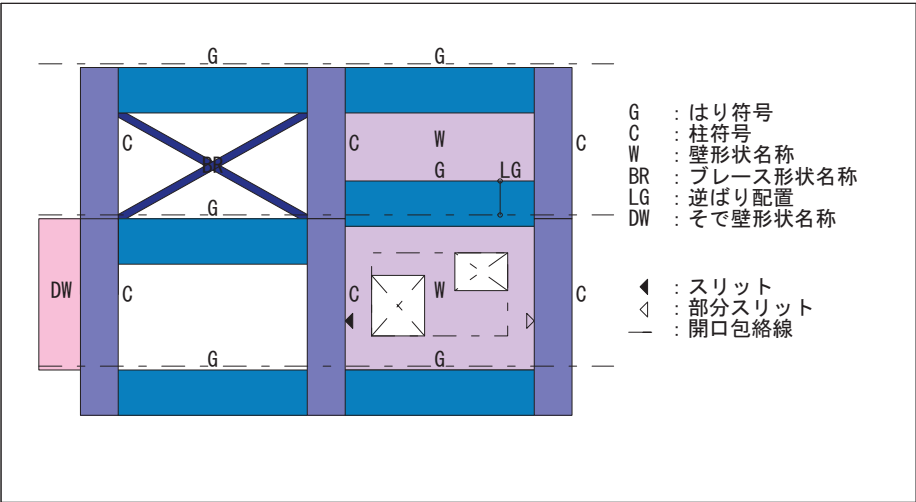


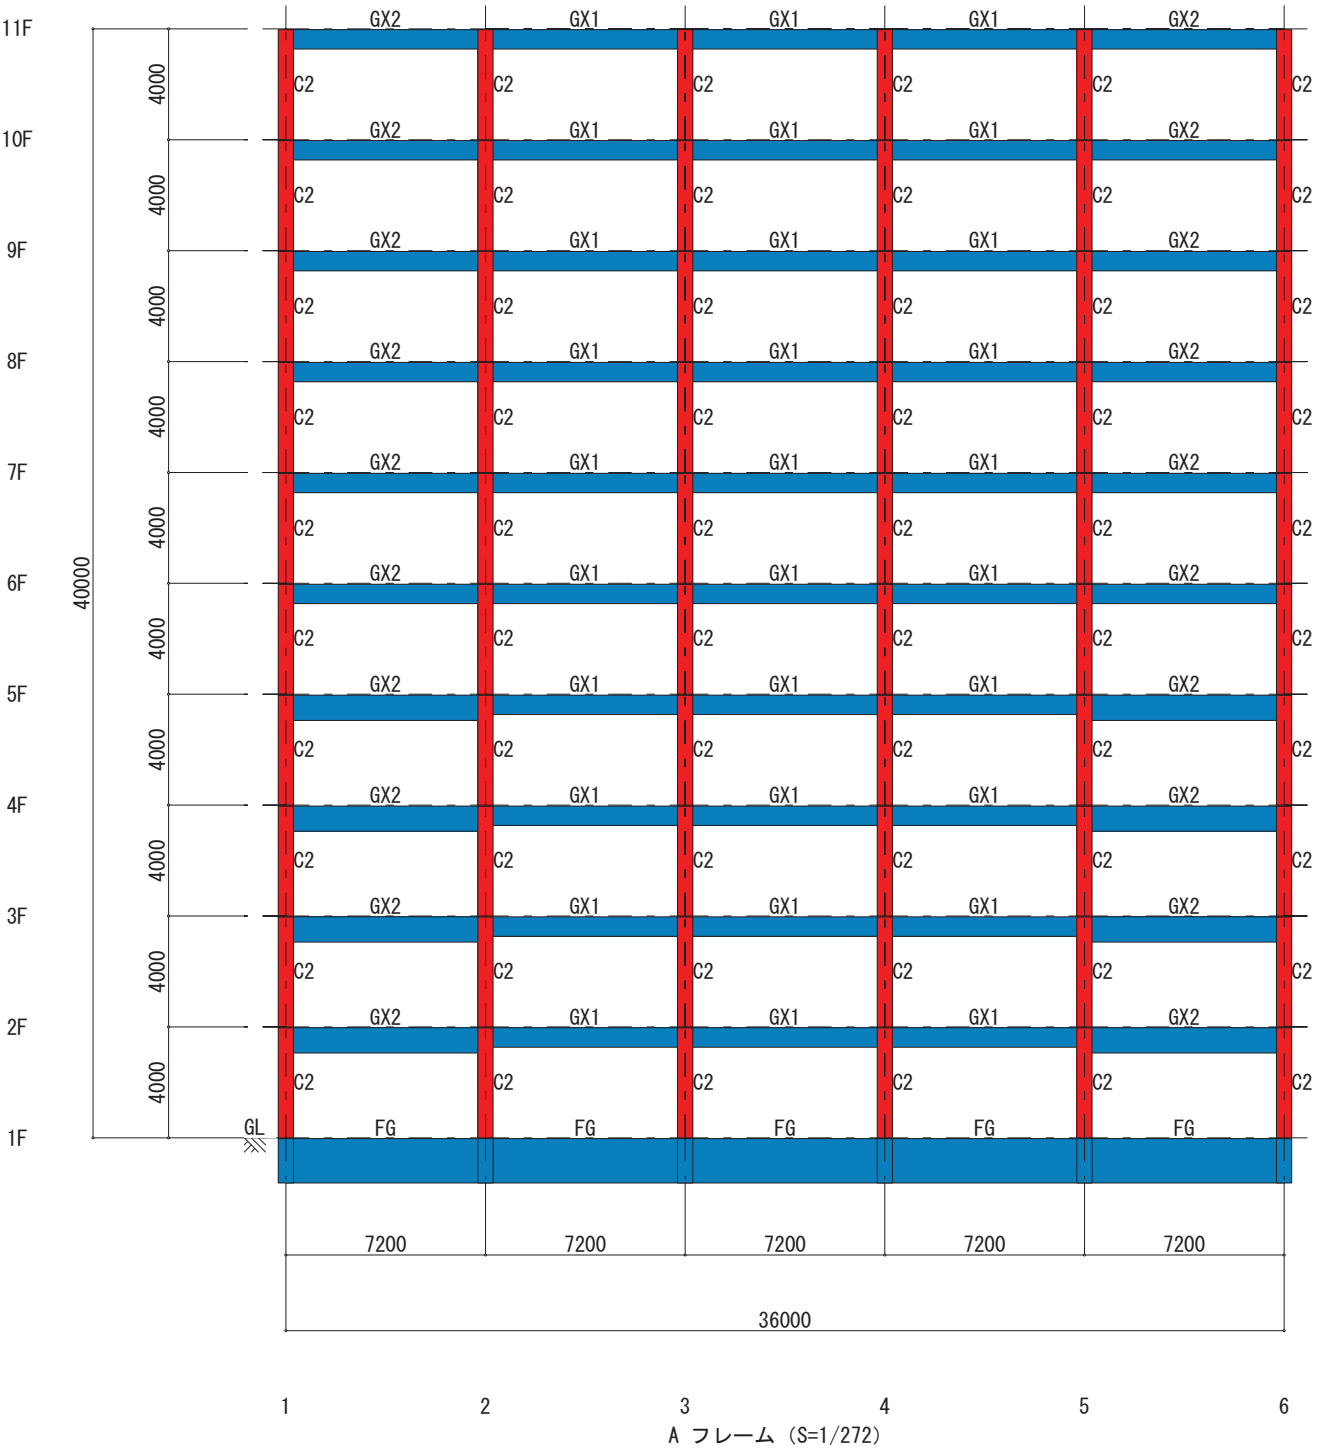


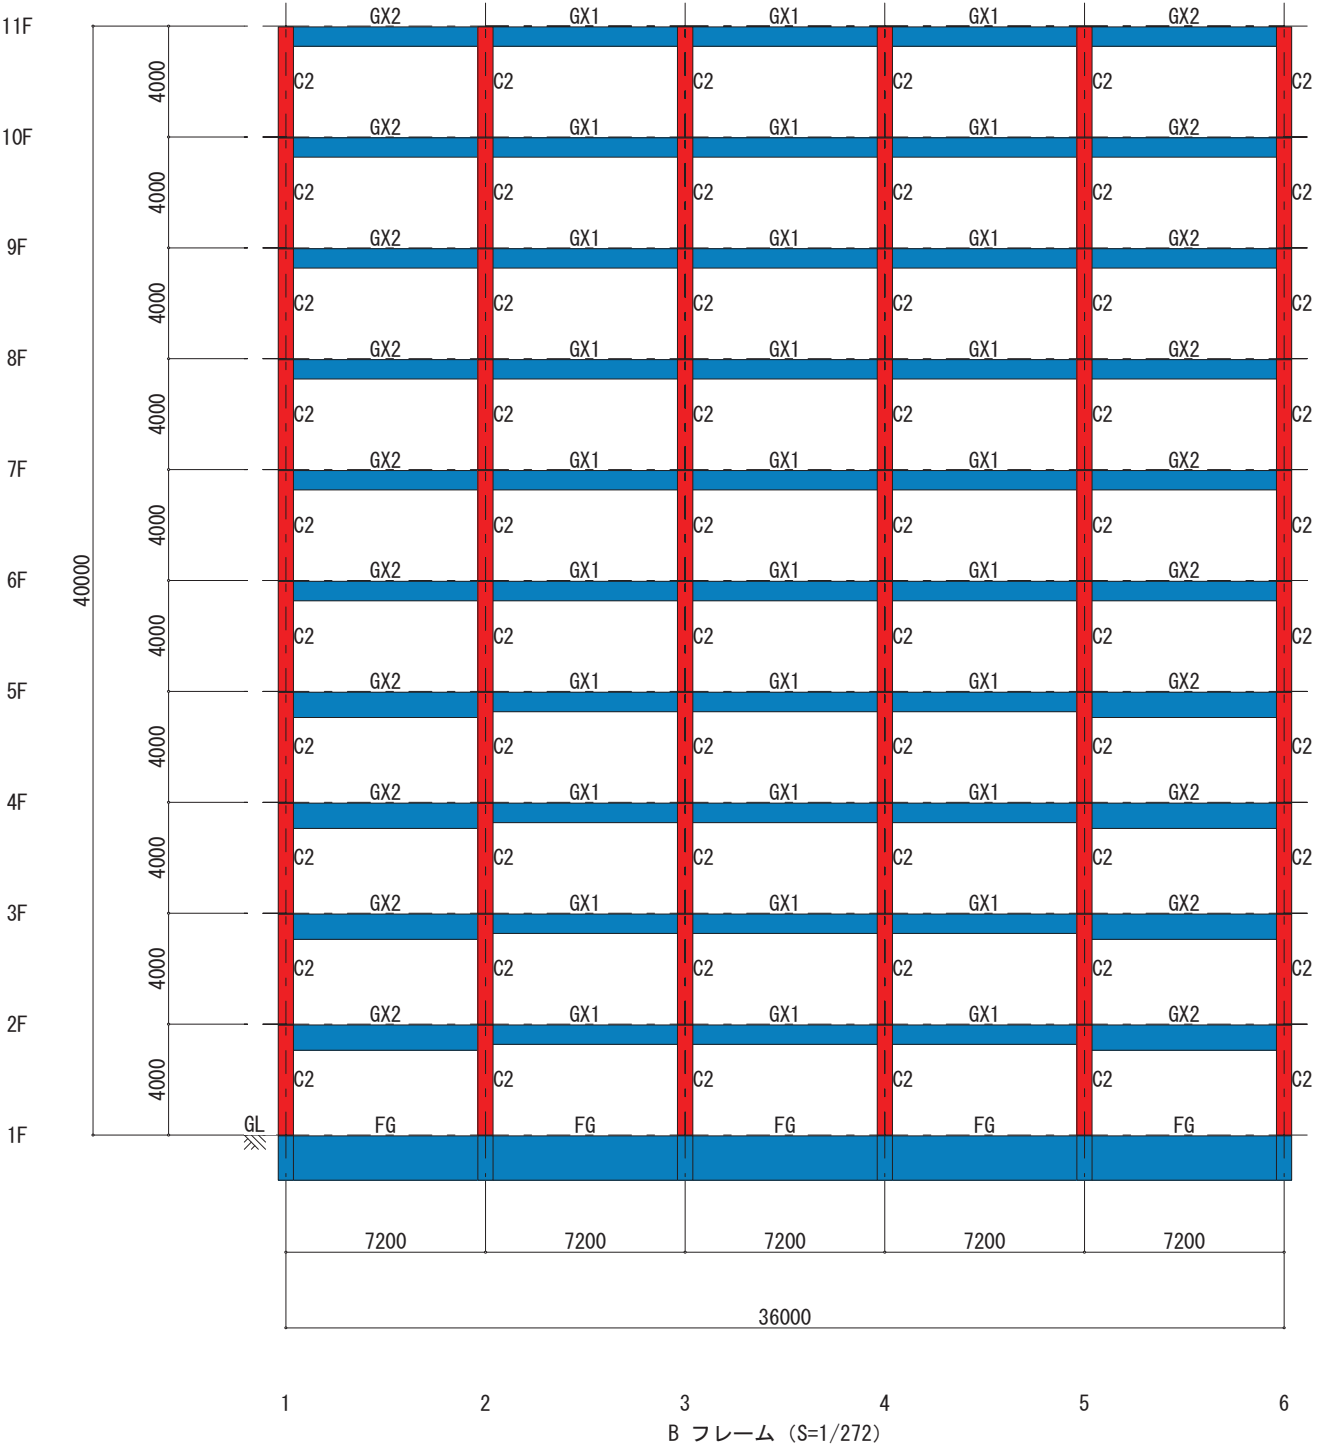


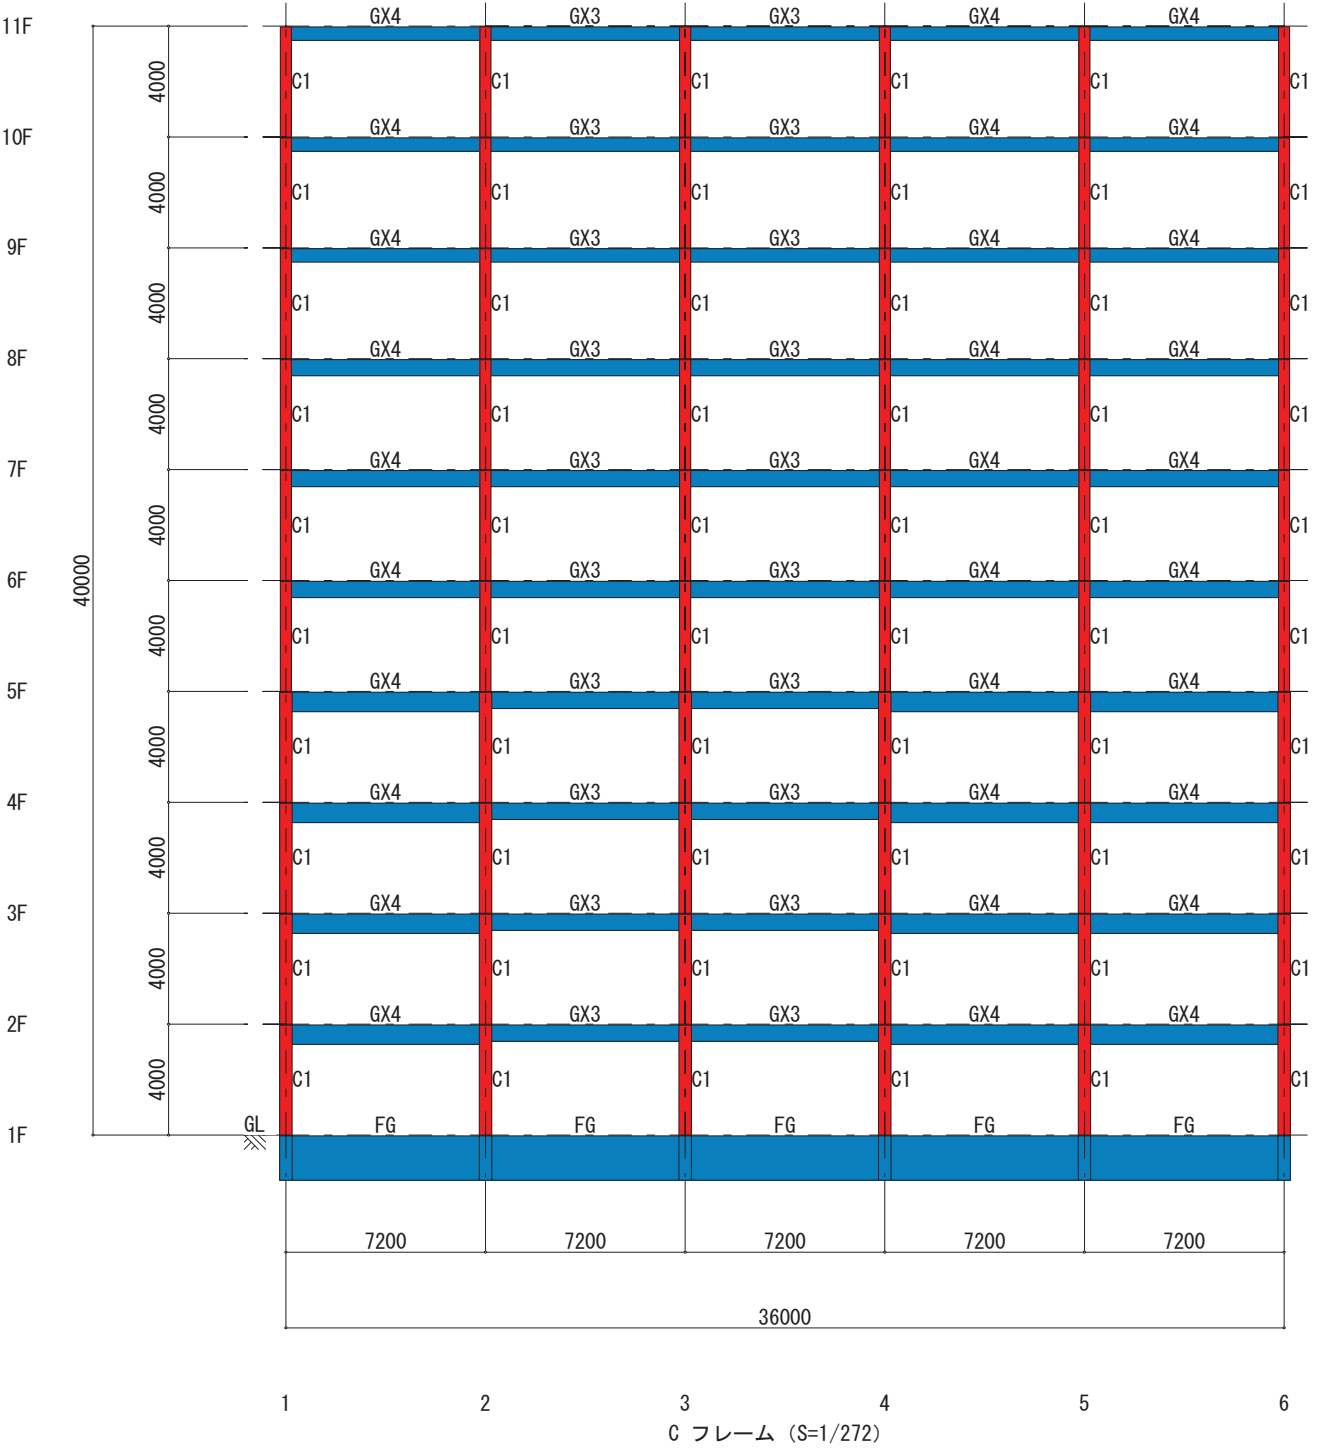


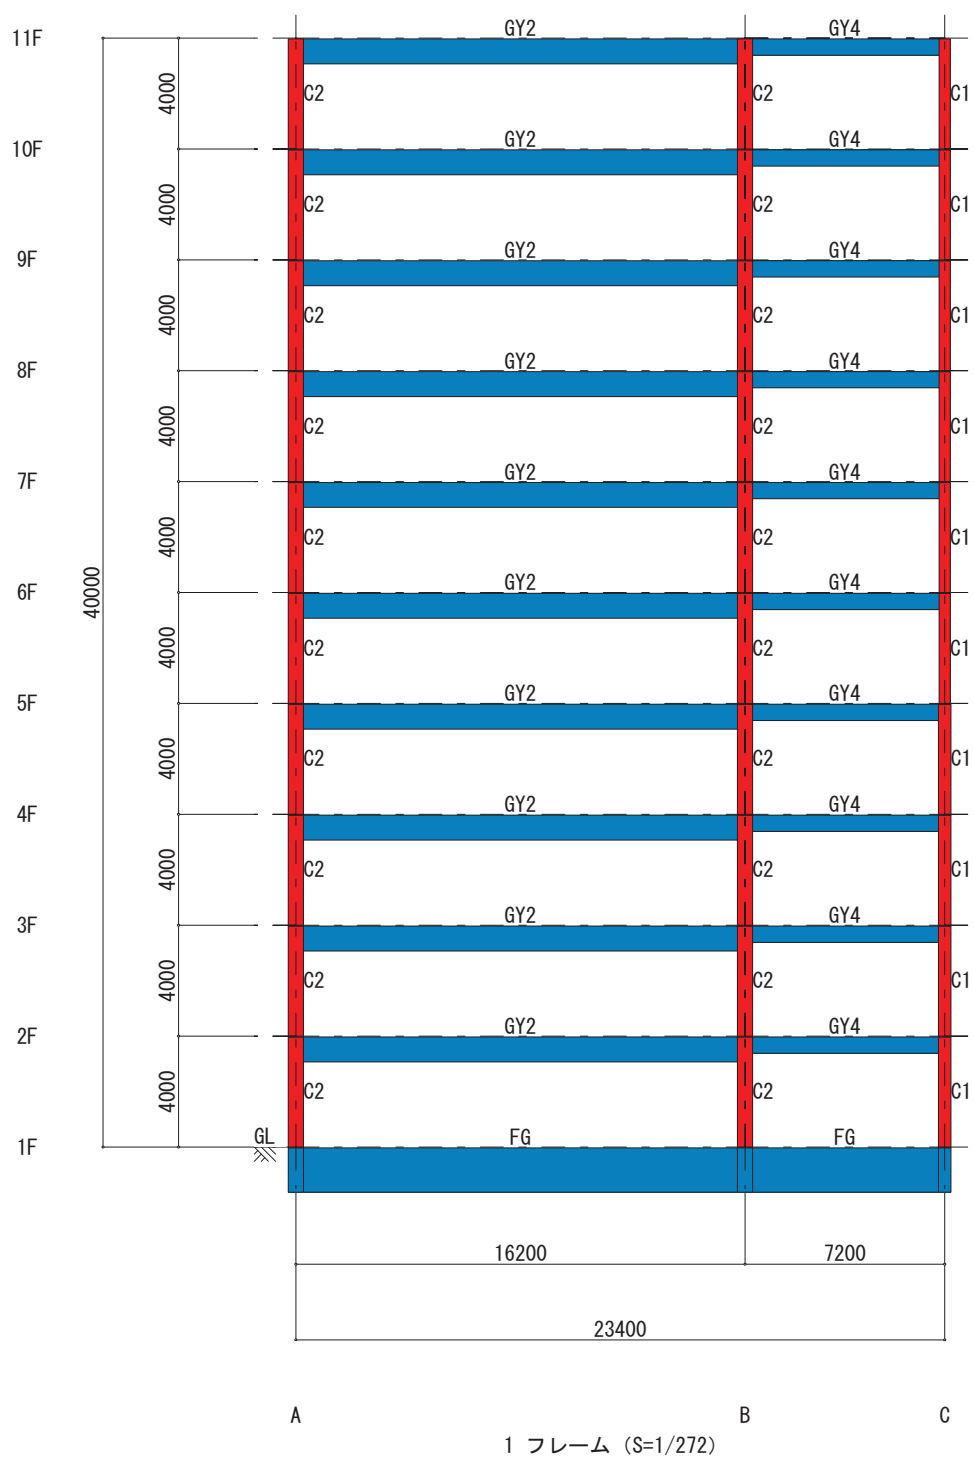


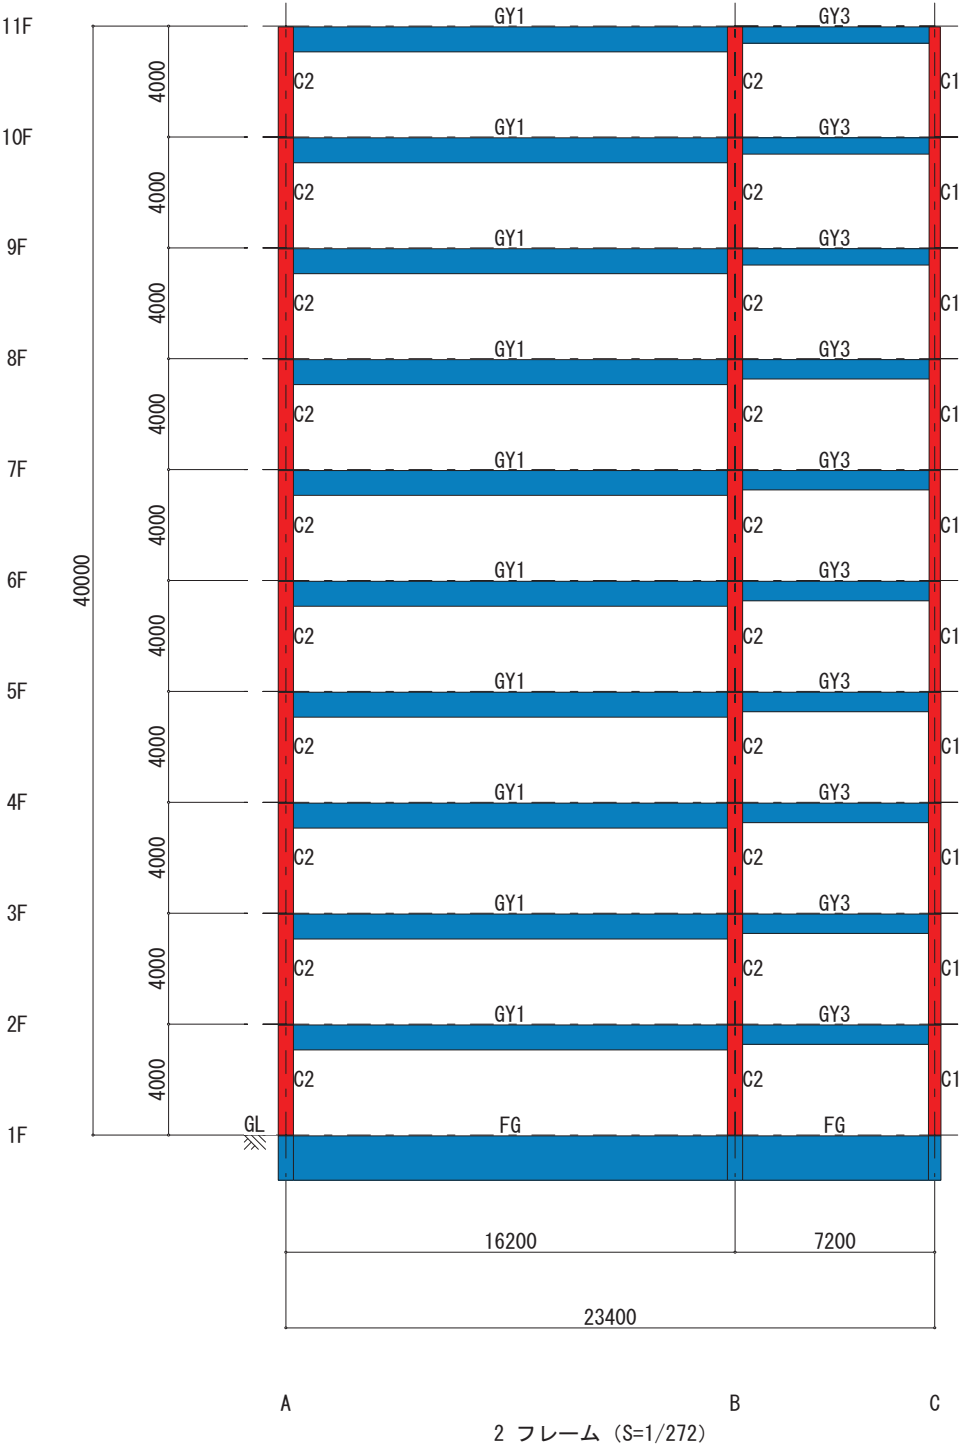

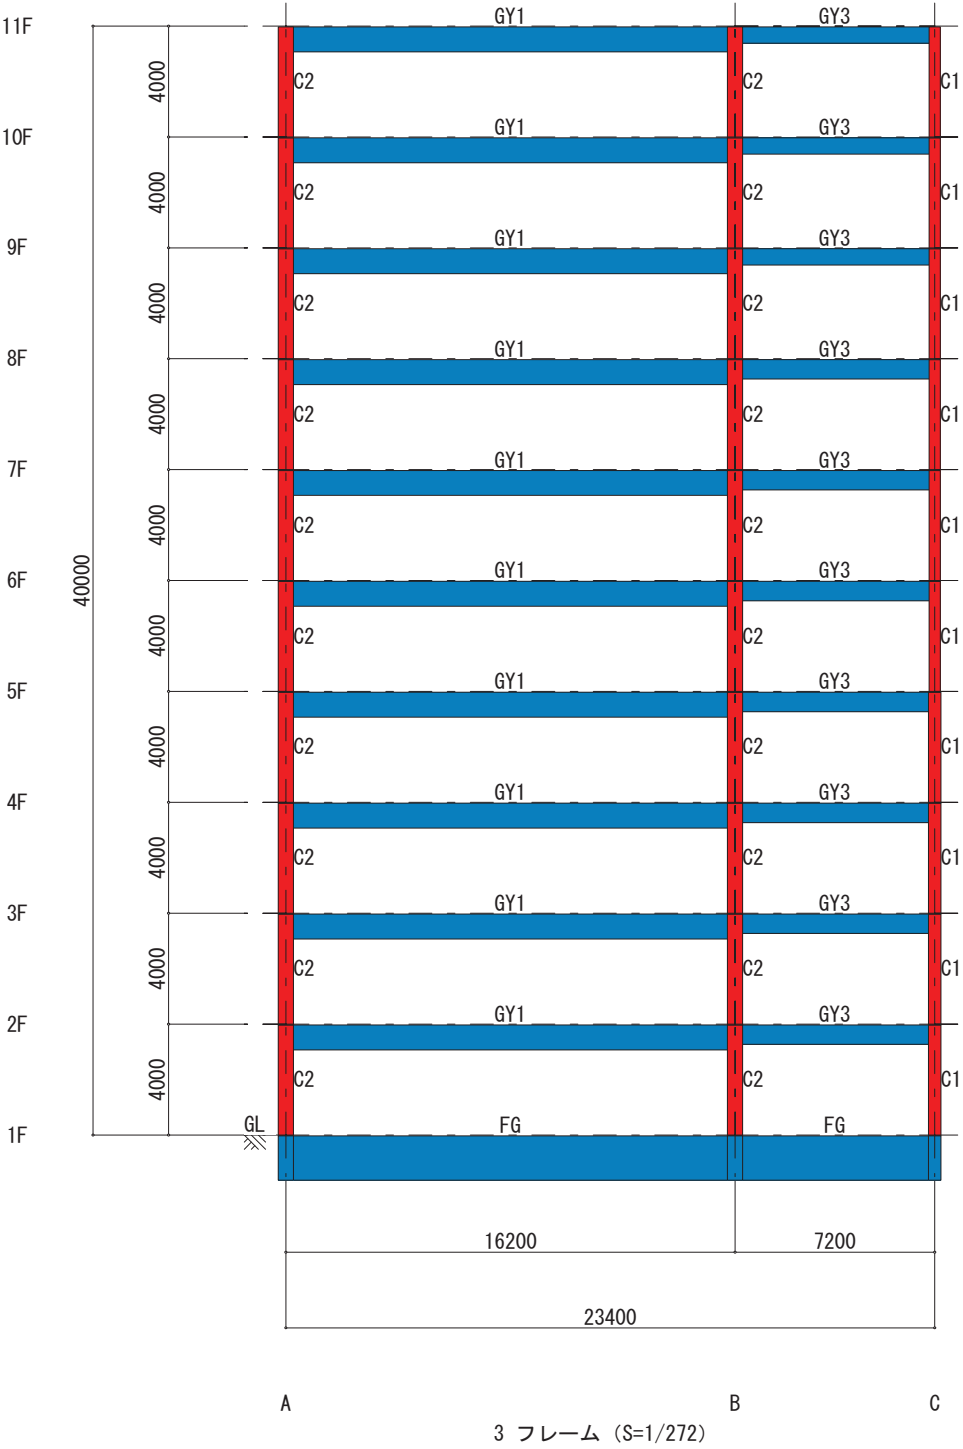

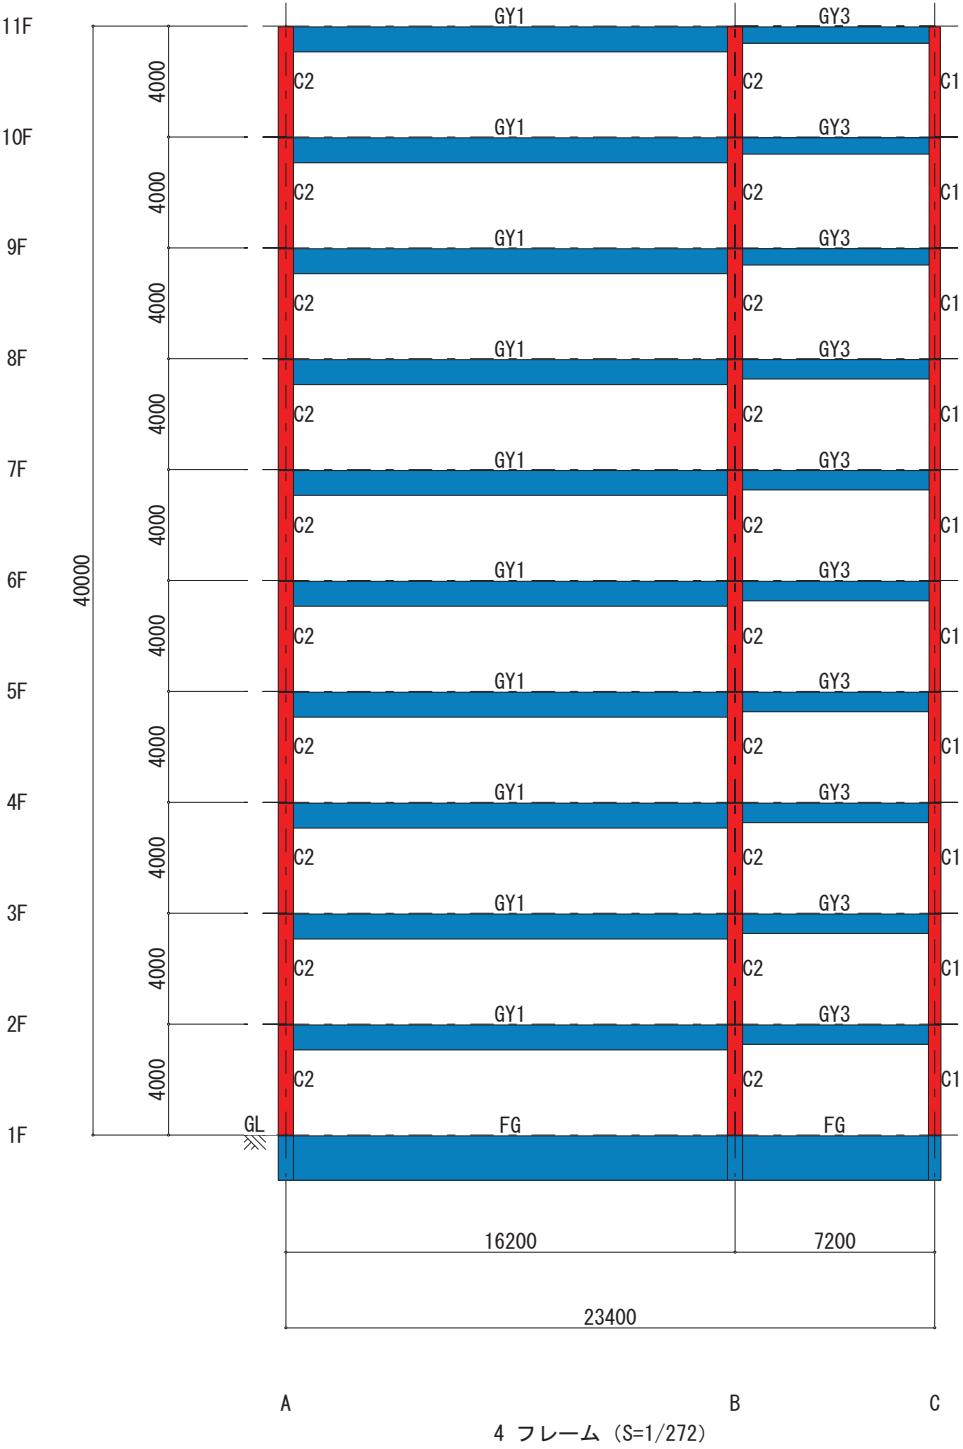

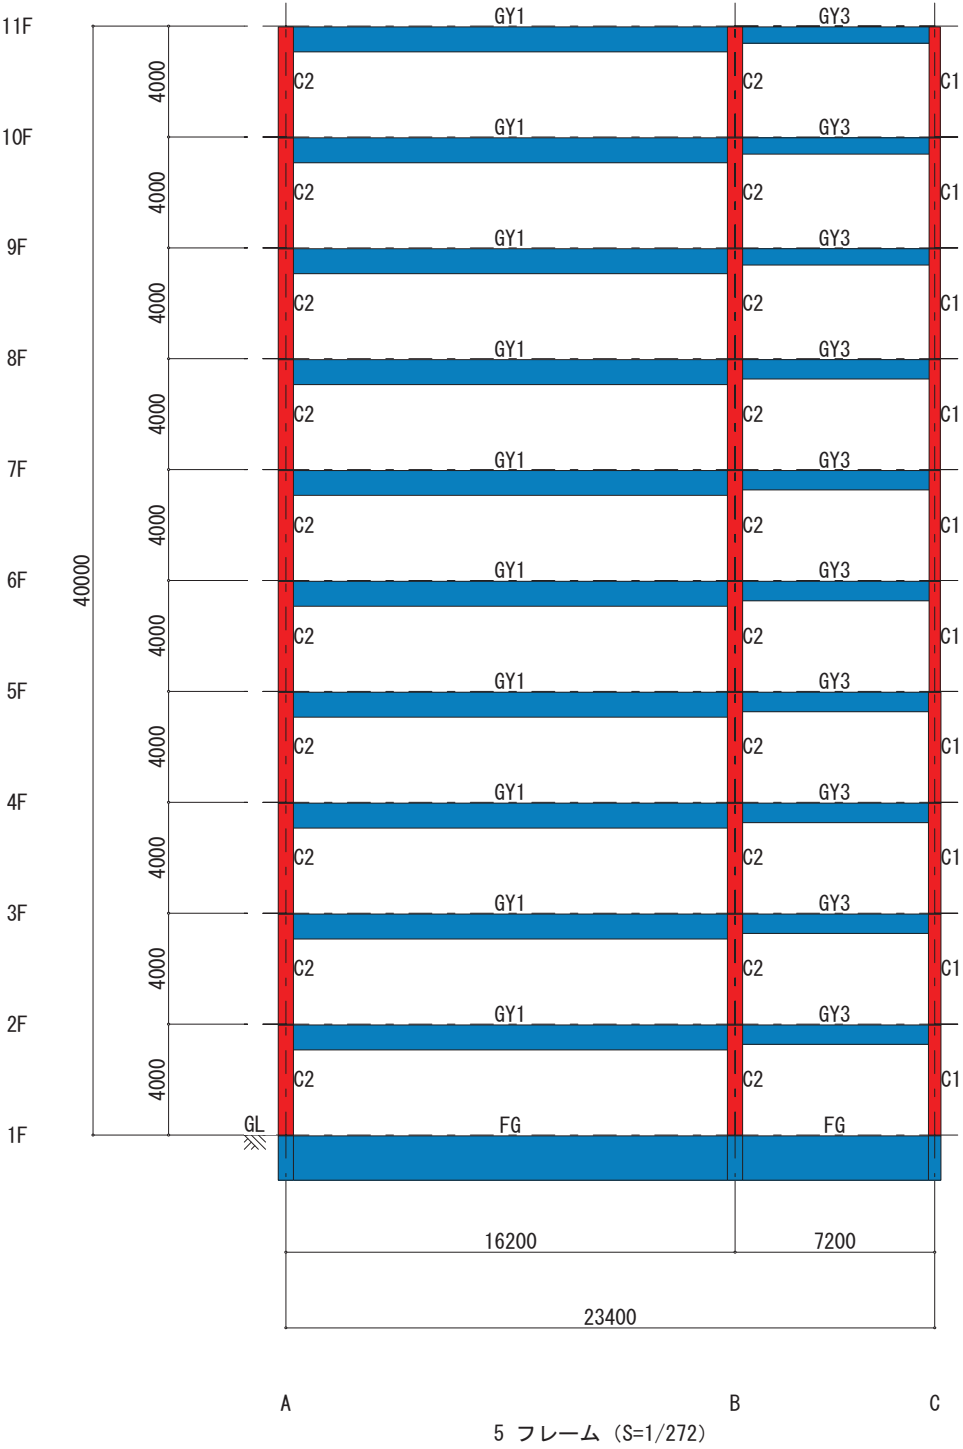


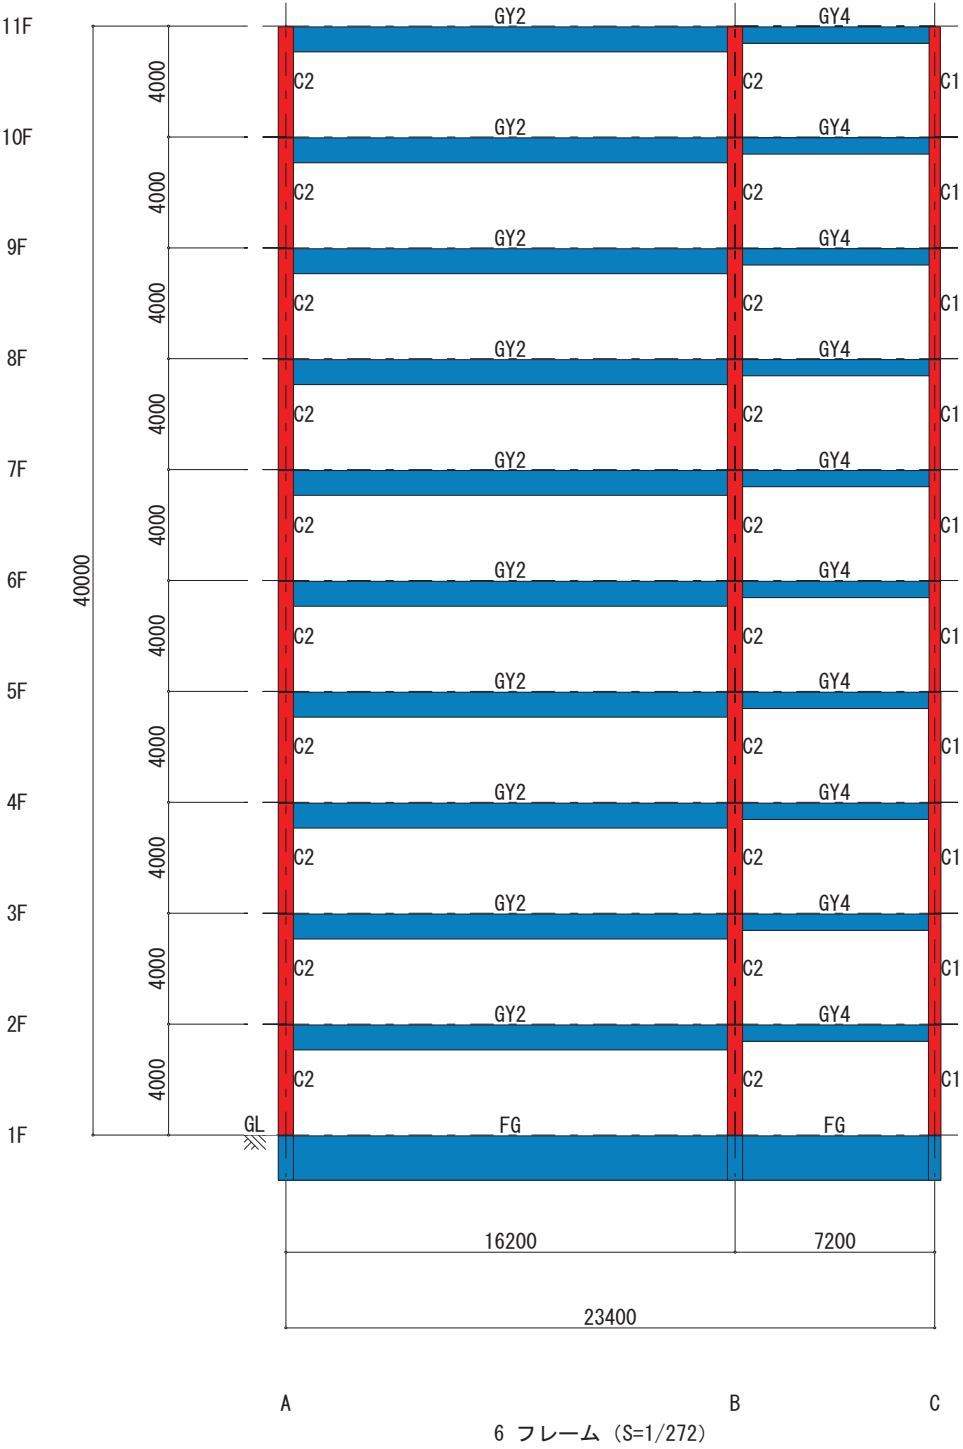

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b) 鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX2
層		2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-912x302x18x34 (18)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX3	GX3
層		6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX4	GX4	GX4
層	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-488x300x11x18 (13)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY1	GY1	GY1	GY2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-900x350x19x25 (18)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY2	GY2	GY3	GY3
層	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x25 (18)	H形-900x350x19x25 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY3	GY4	GY4	GY4
層	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号	C1	C1	C1	C2
階	1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	1F - 4F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-450x450x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x19 (66.5)	角鋼-550x550x36 (126)
柱脚 根巻き	柱符号 高さ (cm)			
接合部 名称	端部 継手			

符 号	C2	C2
階	5F - 7F	8F - 10F
位 置	全断面	全断面
断 面		
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-550x550x25 (87.5)
柱脚 根巻き	柱符号 高さ (cm)	
接合部 名称	端部 継手	

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称 (材) / 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 / 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
104	x方向	直接	a	240.0	b1
			b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2		

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
105	x方向	直接	a	270.0	b1
			c	1080.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	270.0	b1
			d	1080.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-11F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
9F-11F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-8F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-11F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準 強度 (N/mm2)	単位容積 重量 (kN/m3)	ヤング係数 (N/mm2)	せん断弾性 係数 (N/mm2)	ポアソン比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1x10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6 (195)	196.6 (195)	195	295	295	295	295	295	295
SD345	345	215 (195)	215 (195)	195	345	345	345	345	345	345
SD390	390	215 (195)	215 (195)	195	390	390	390	390	390	390

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t ≤ 40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40 < t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t ≤ 40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40 < t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]

[2 : 490ニュートン級炭素鋼]

[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]

[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm²)

種 別	板厚制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN490	t ≤ 40	325	216.66	325.00
	40 < t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2. 4降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 2積載荷重（N/m2）

番号	ｽﾌﾟ用	小ばり用	ﾗｰﾝ用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
箱形・角形鋼管		形式1と同じ			箱形・角形鋼管		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ			鋼管		形式1と同じ		
d: 被覆材厚み  : 被覆材					d: 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍

柱 部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00


I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）


地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1. 000			
用途係数	U = 1. 000			
塔屋の震度	K = 1. 000			
	X 方向		Y 方向	
標準せん断力係数	Co = 0. 200	(h(0. 02+0. 01α) による)	Co = 0. 200	(h(0. 02+0. 01α) による)
1 次固有周期(秒)	T = 1. 200		T = 1. 200	
振動特性係数	Rt = 0. 800		Rt = 0. 800	
自動計算時の最小せん断力係数	Gi = 0. 160		Gi = 0. 160	


I-3. 8 特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図

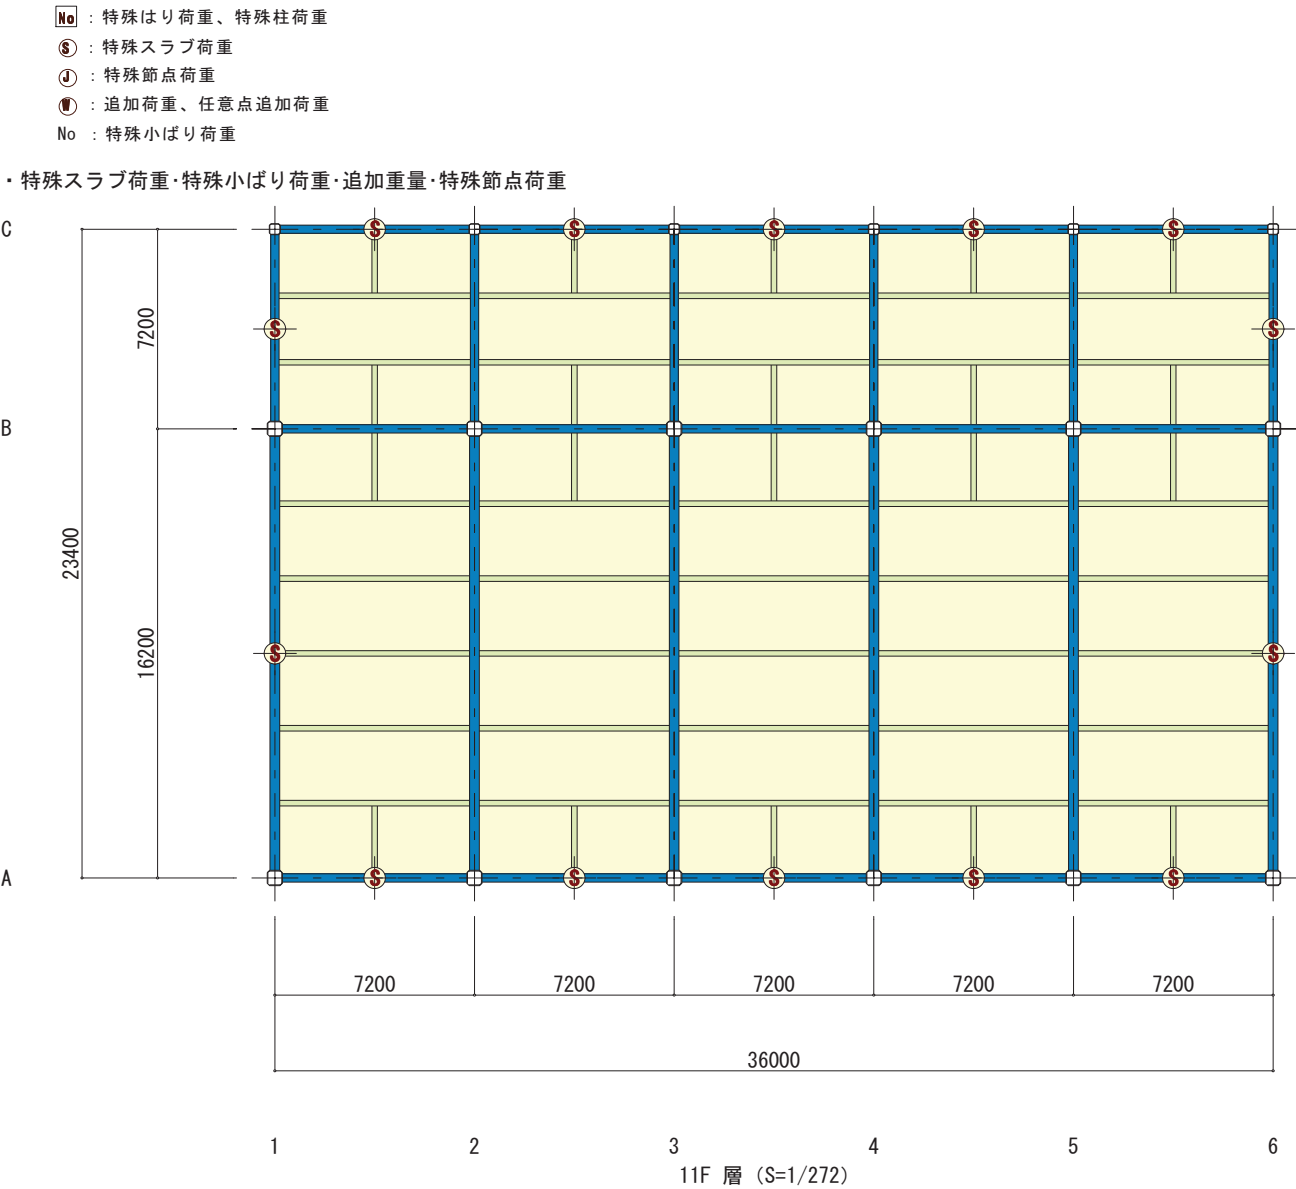



・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

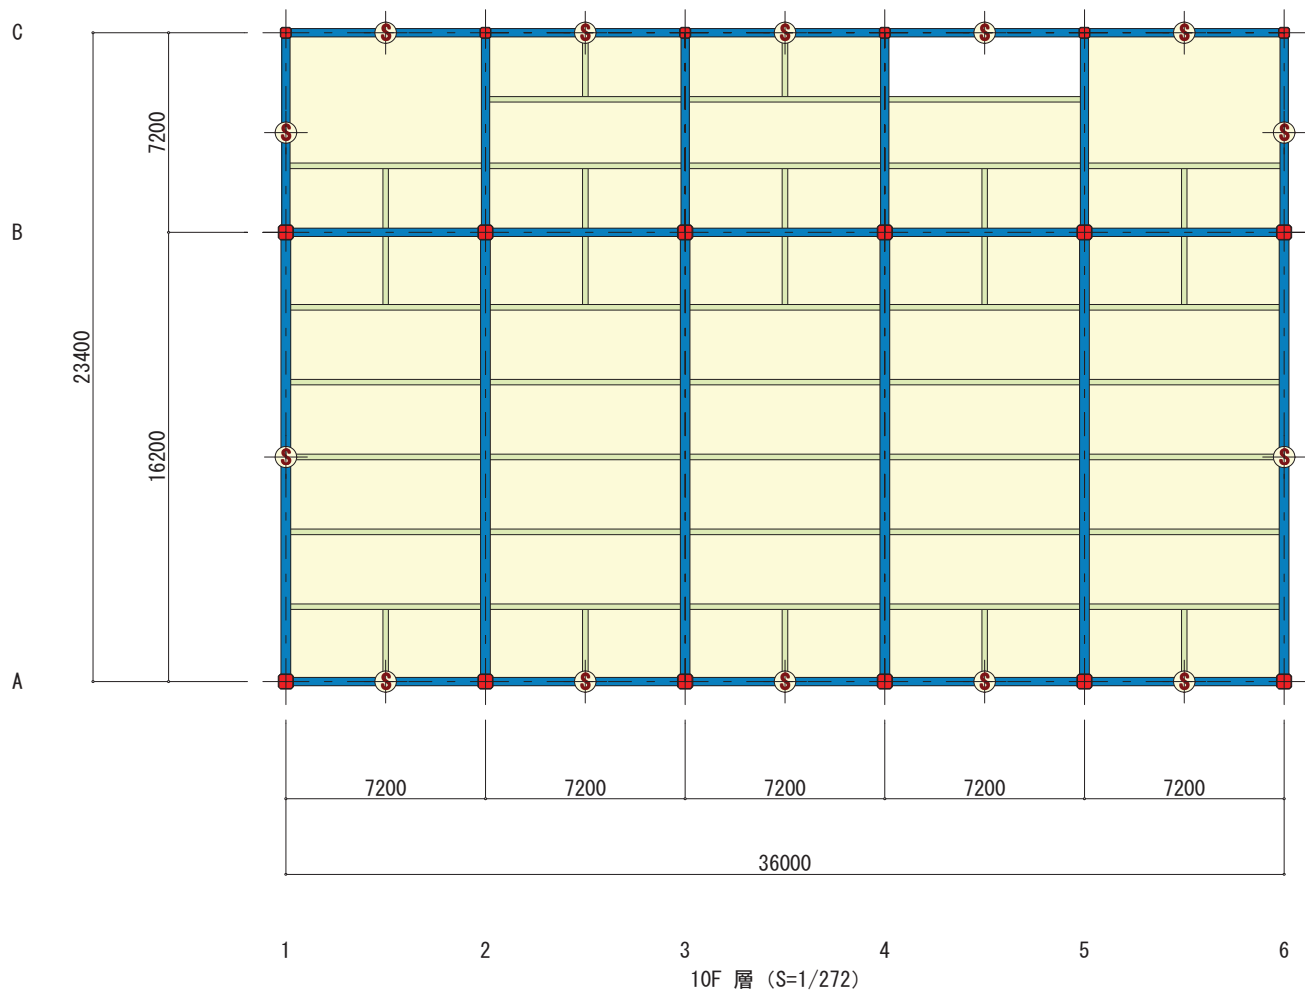


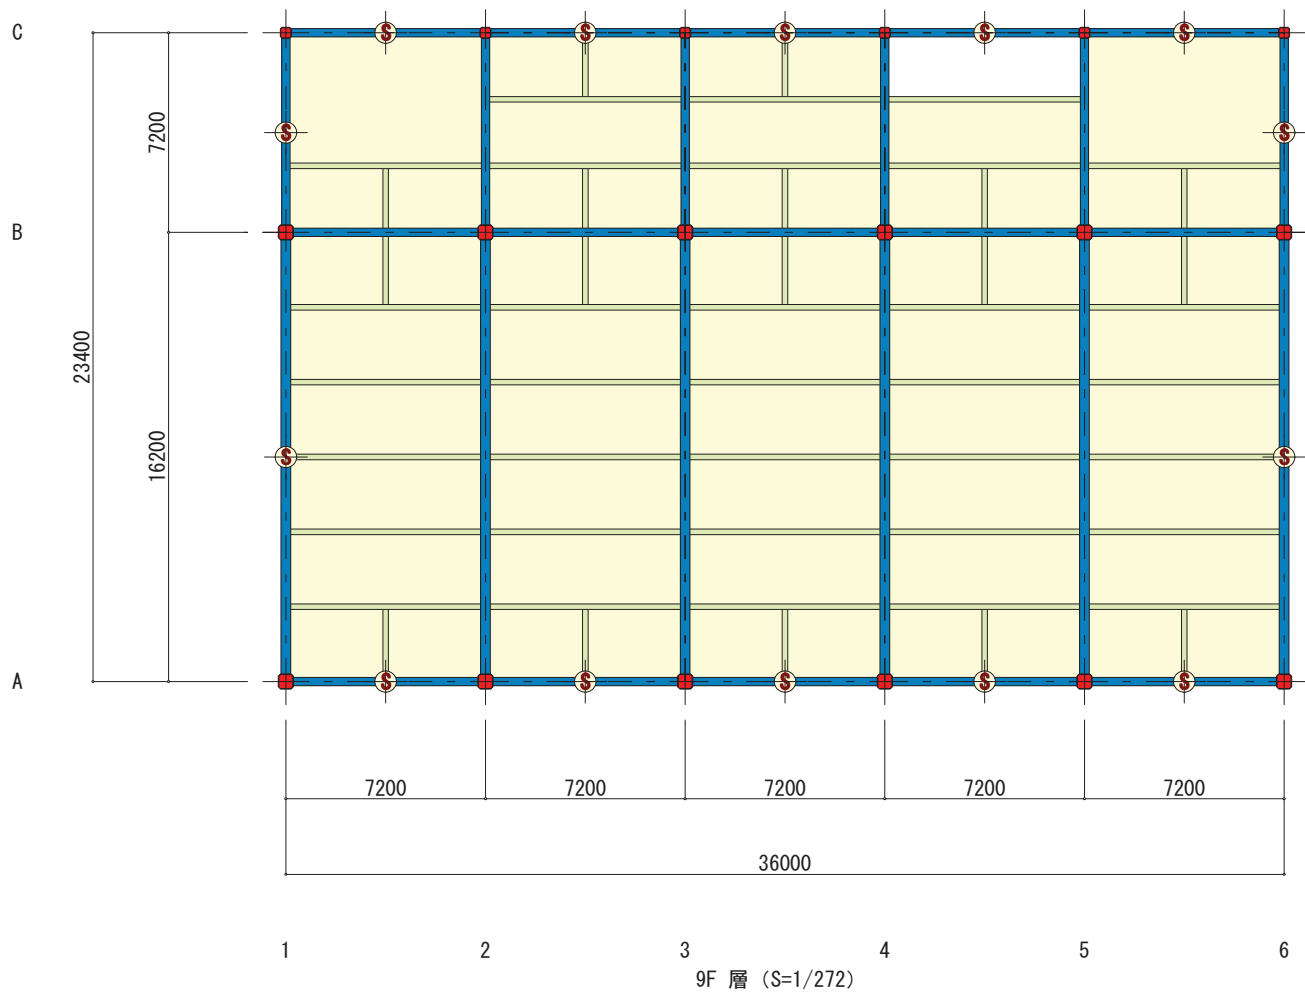


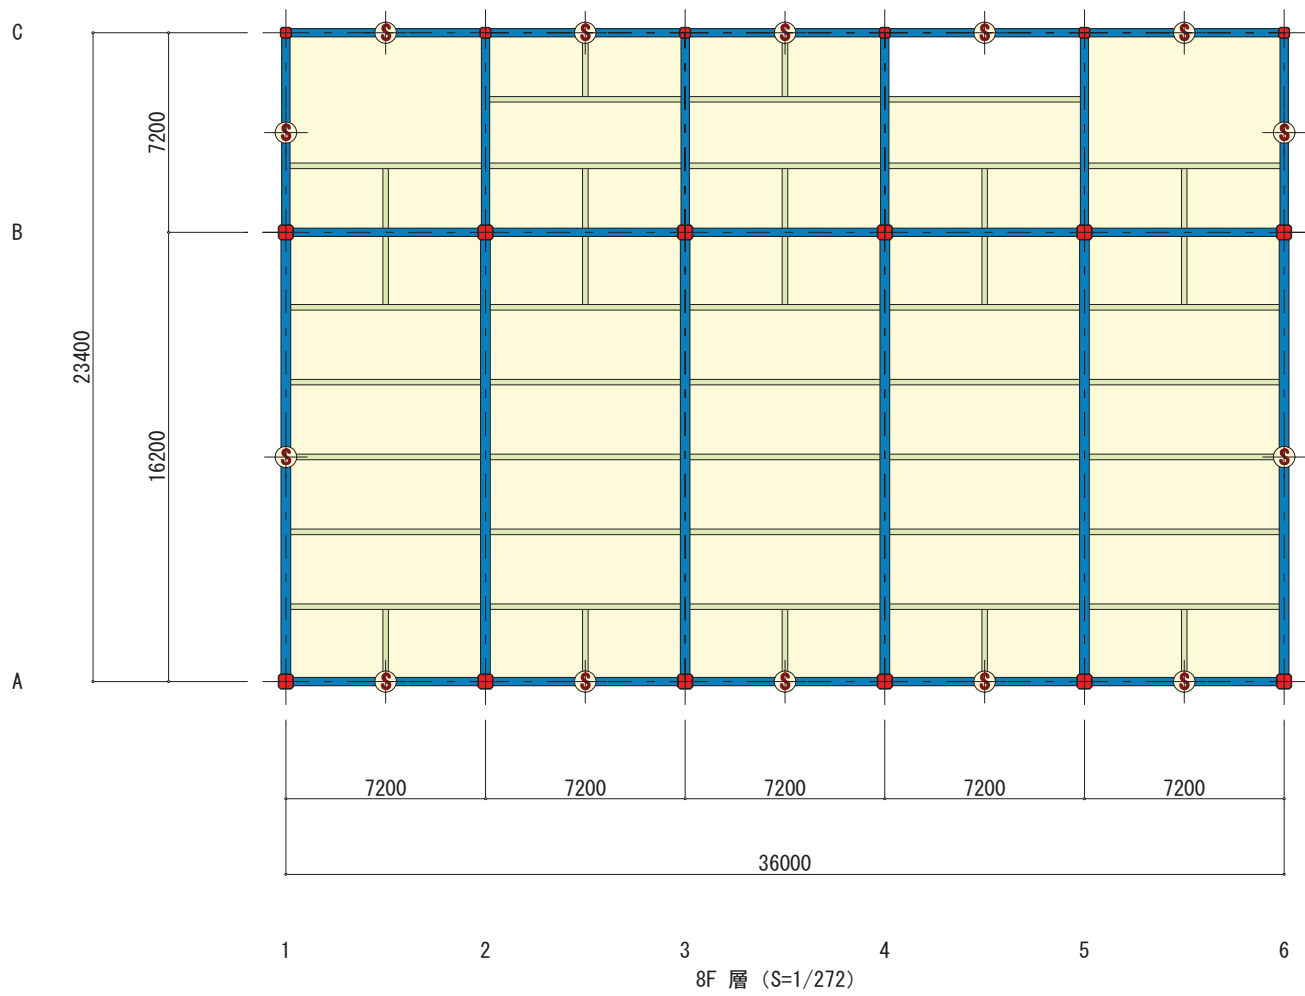


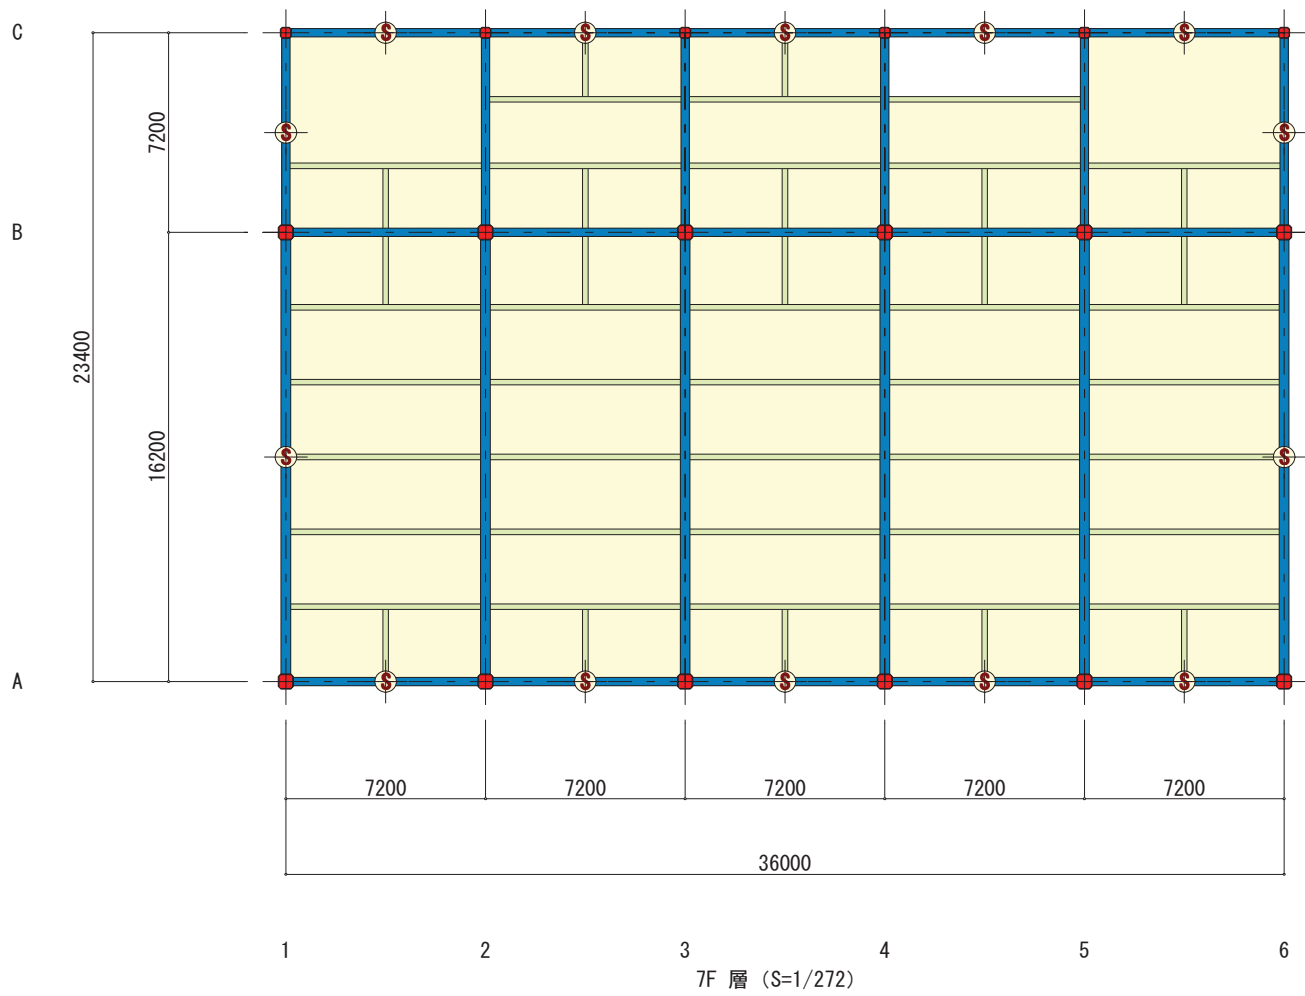


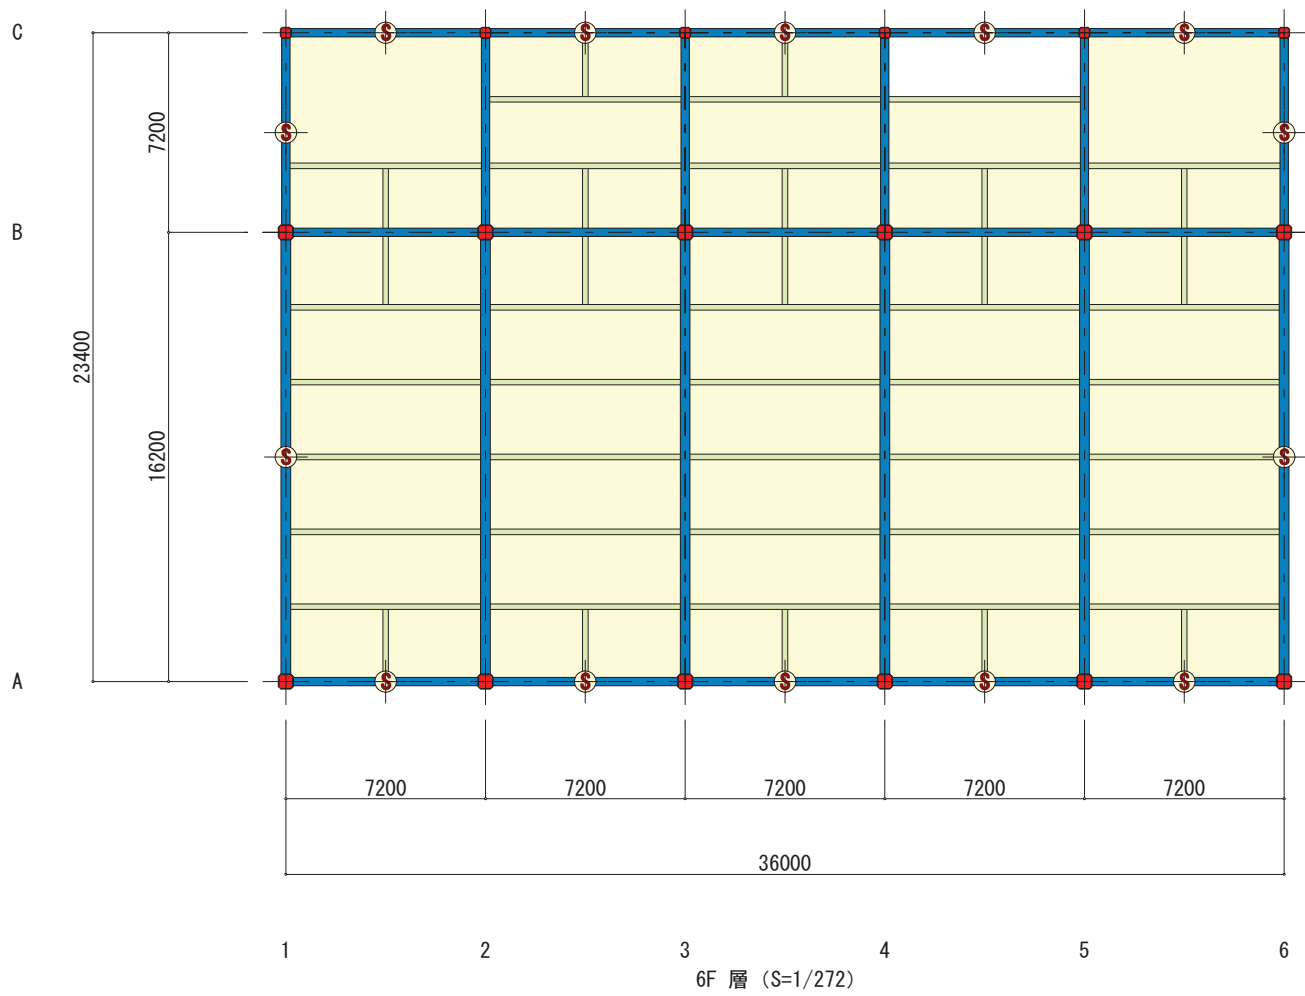


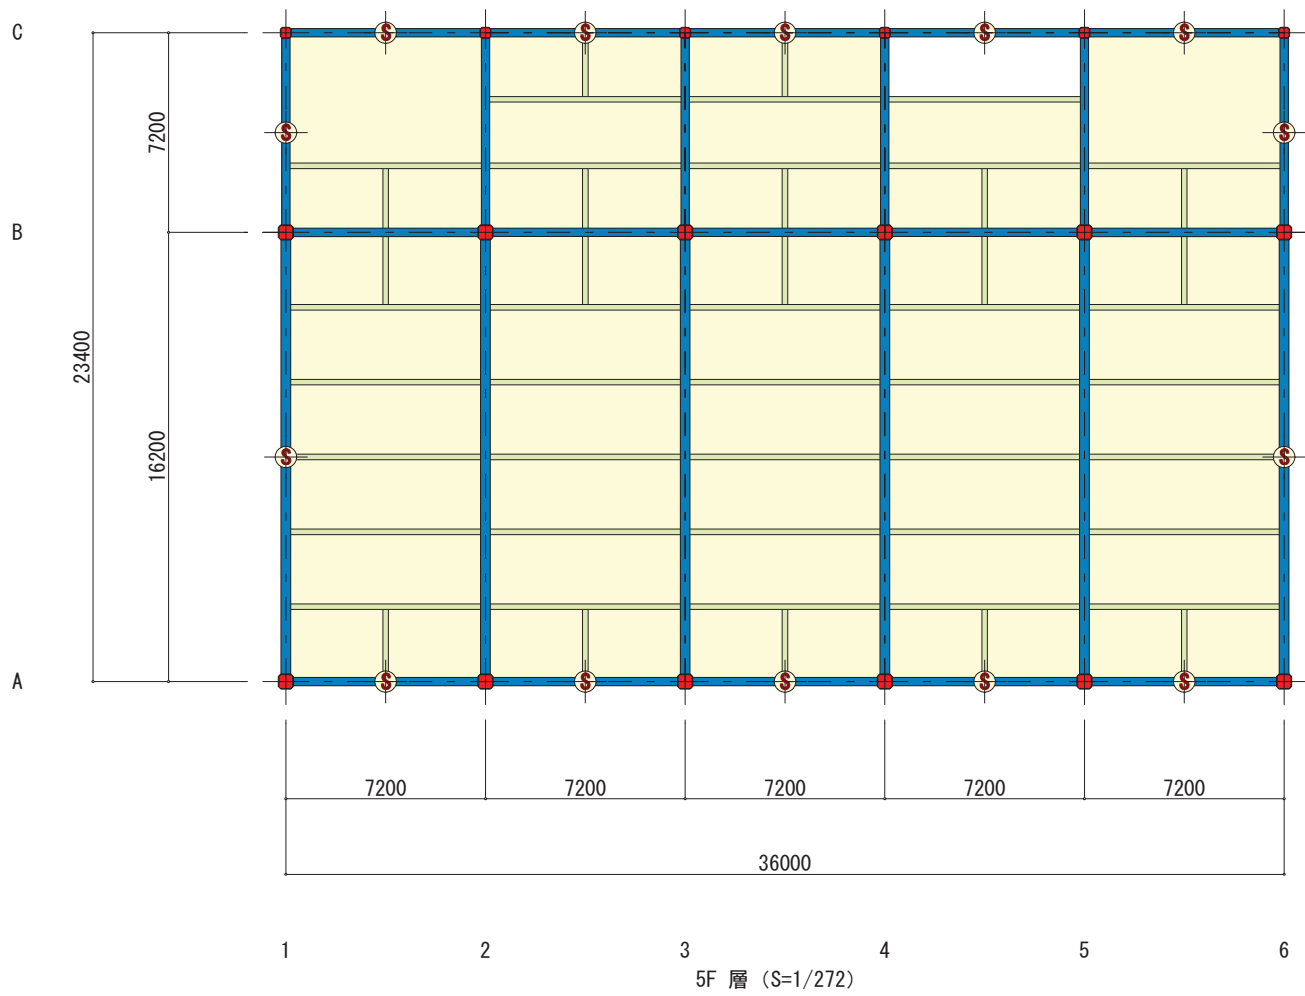

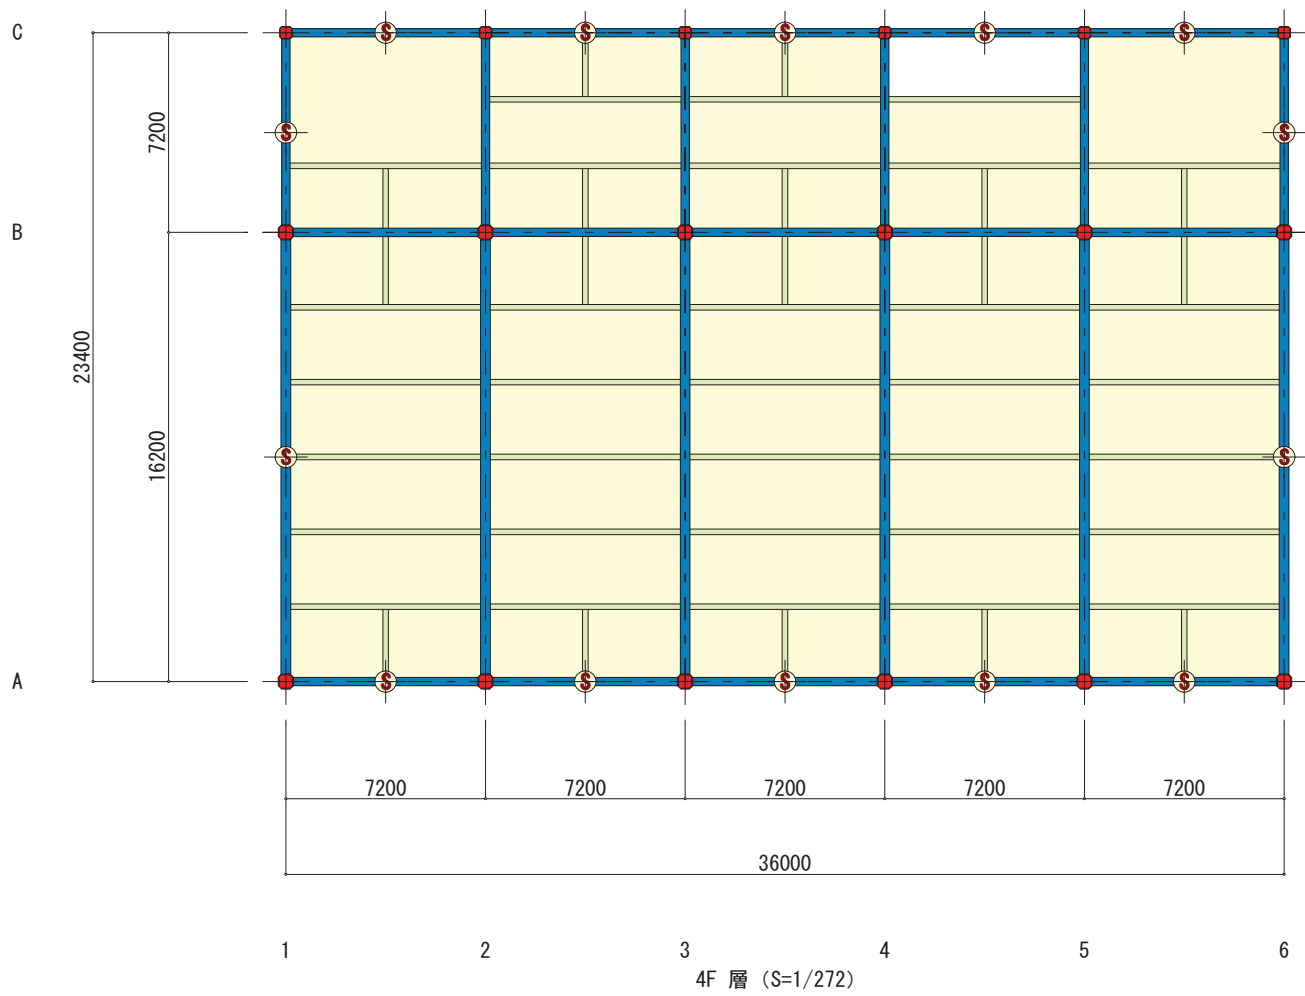

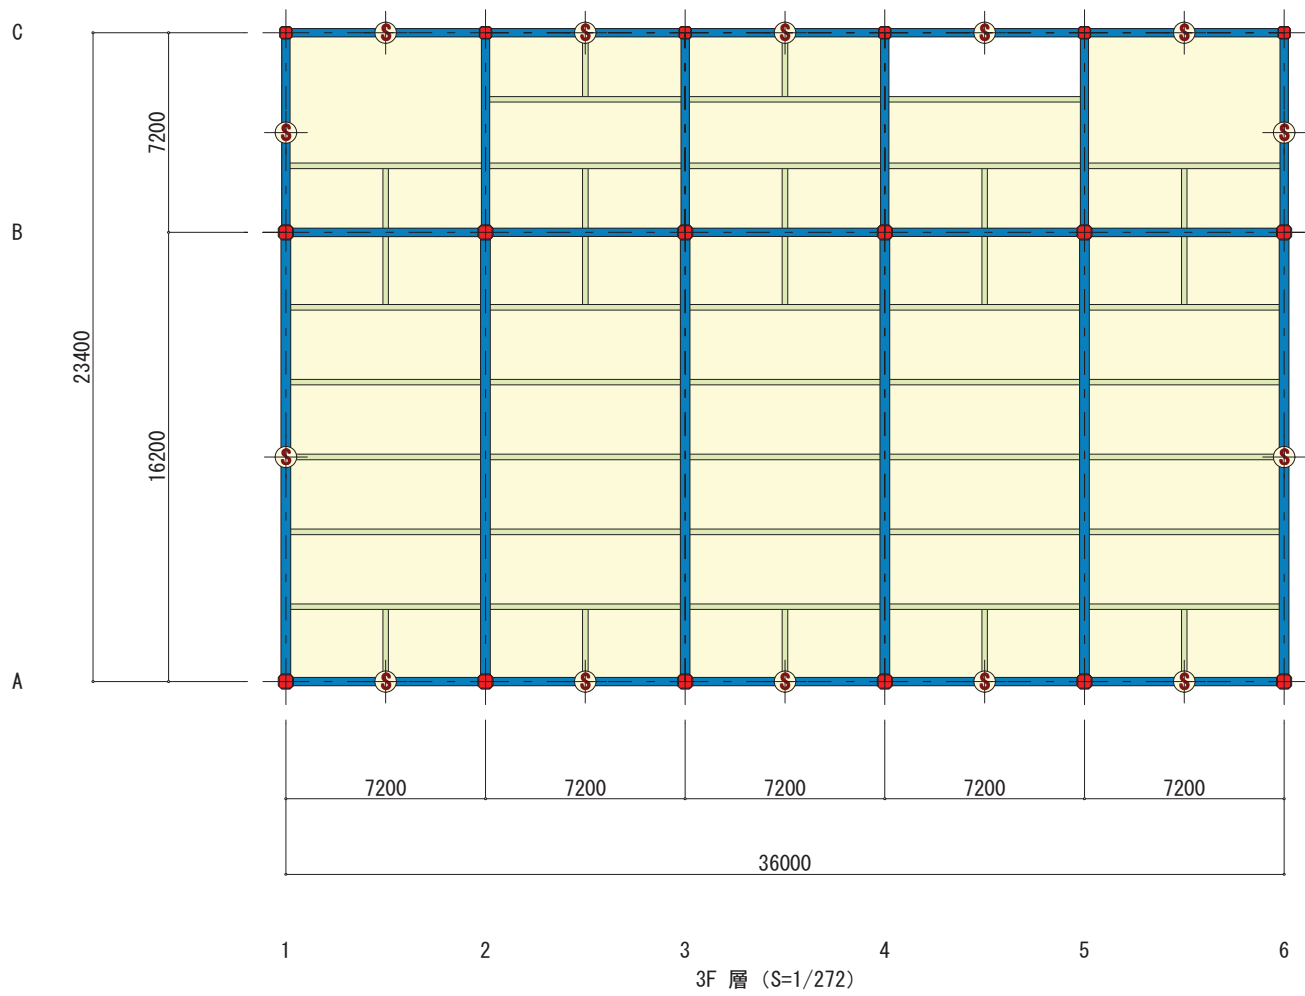

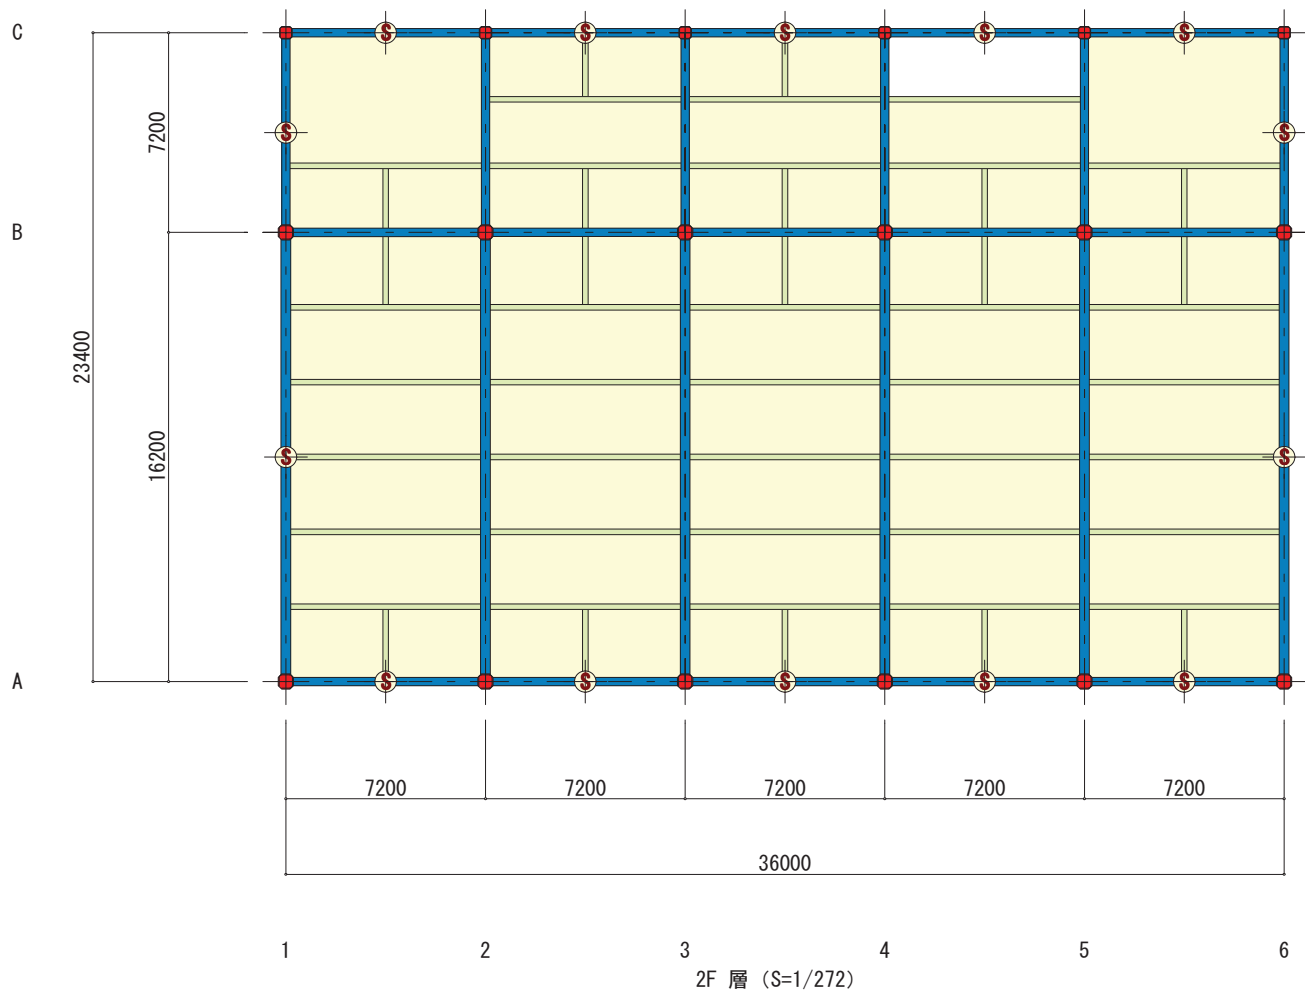

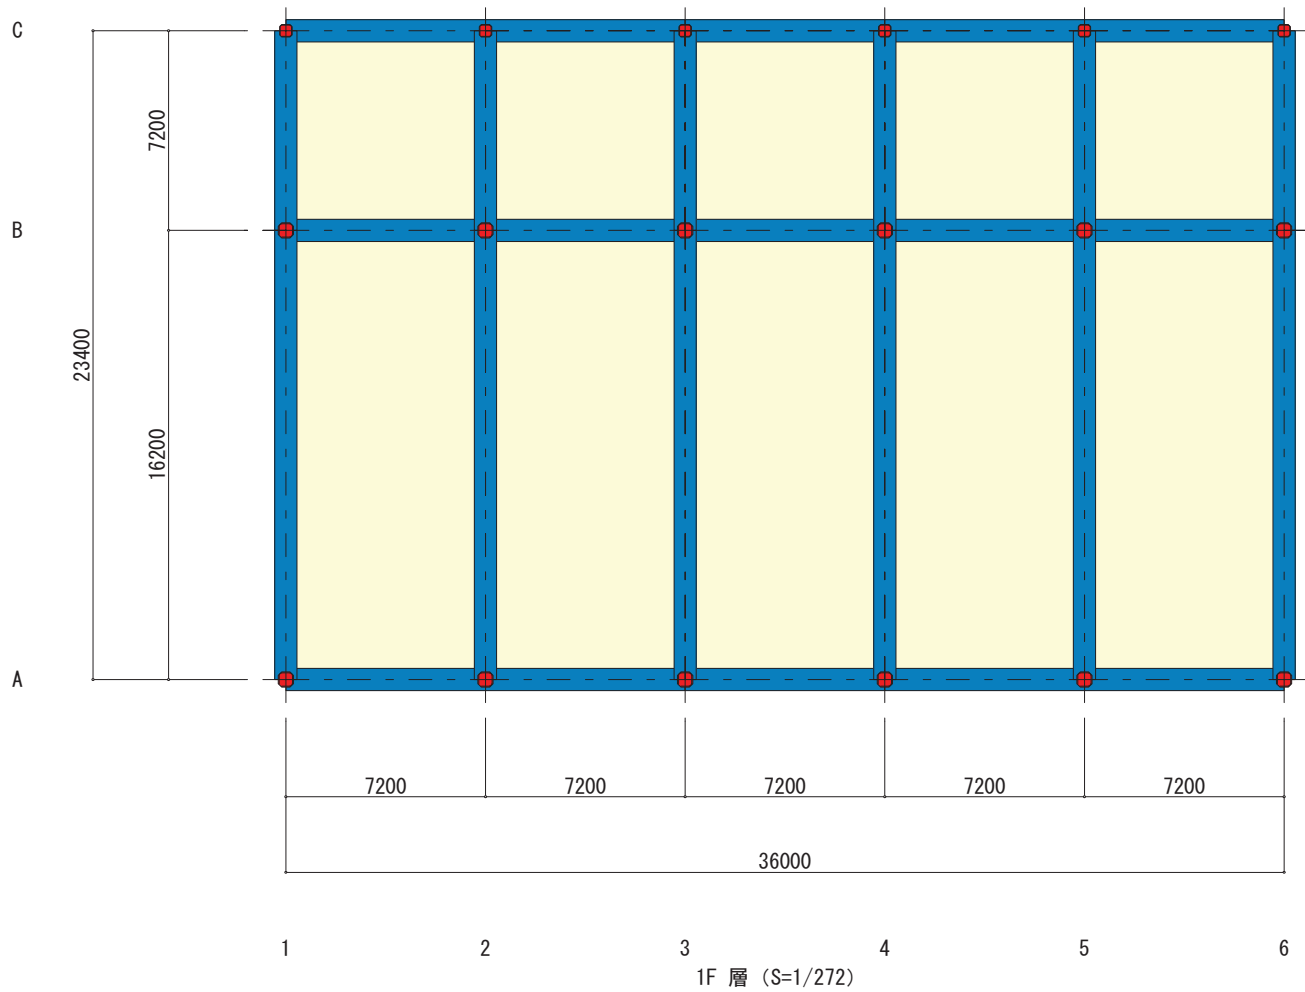

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
11F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
11F	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
	1	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
6F	B	3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
B		0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60		
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10		
	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60		
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10		
	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60		
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10		
	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60		
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	16.20	7.20	8.10		
	B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60		


I-4モデル化


I-4. 1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0. 00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100. 0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15. 0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0. 00 °
	Y 方向	90. 00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2. 0	
12cm未満(または $t < h/30$)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10. 0 (cm)	
S 造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4. 2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4. 2. 1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

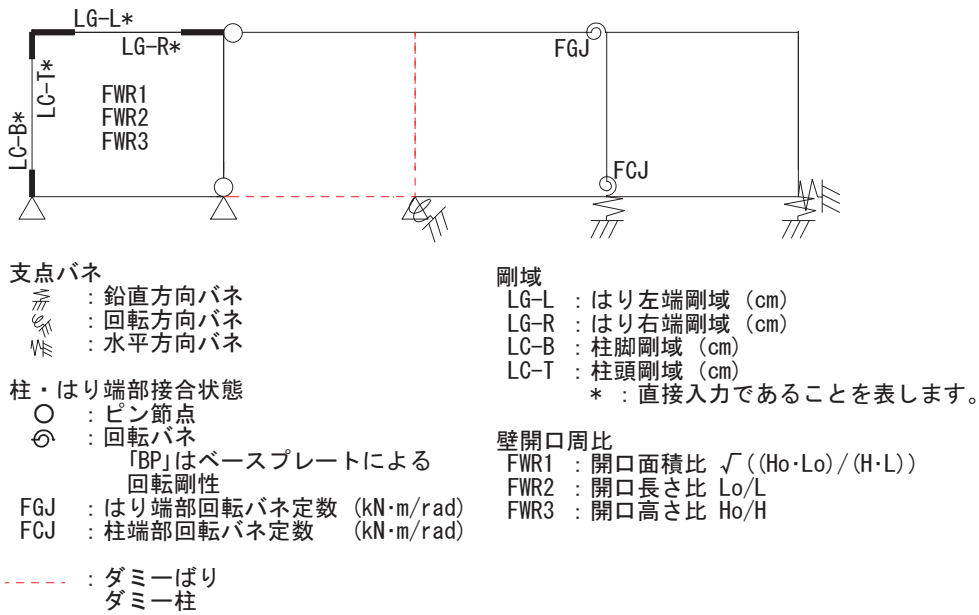


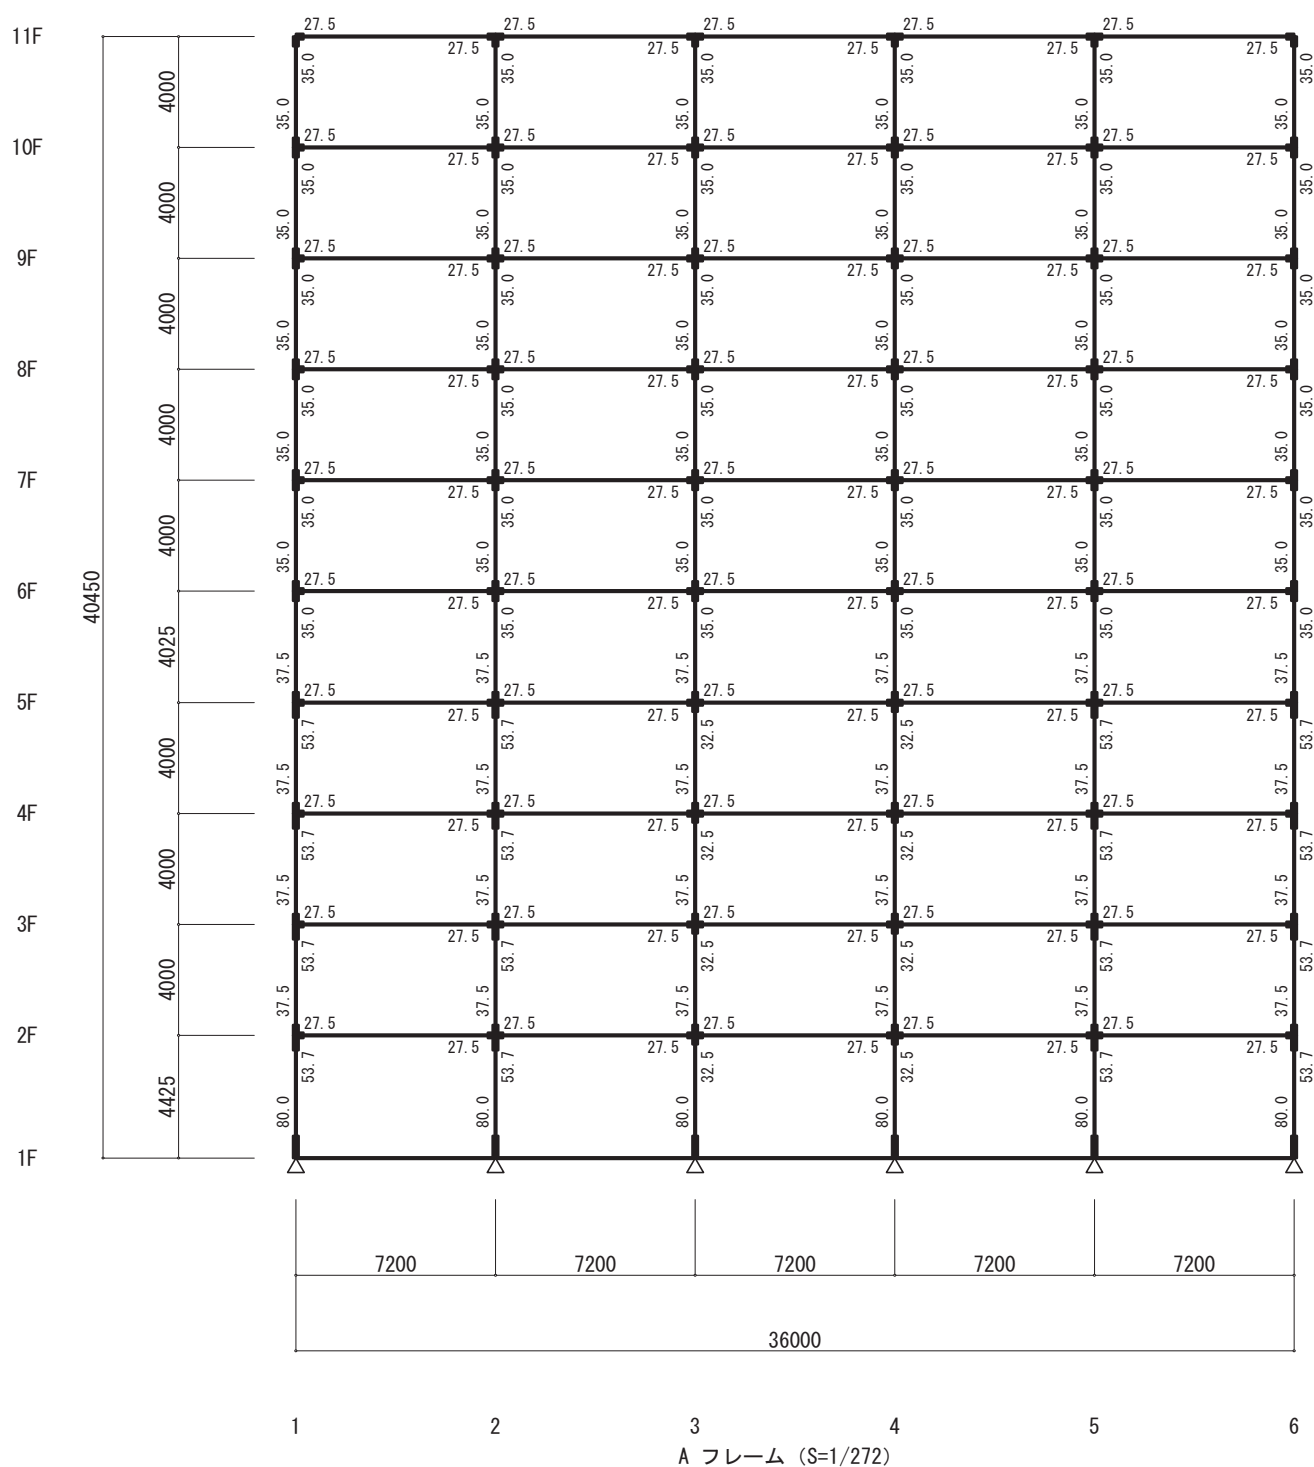


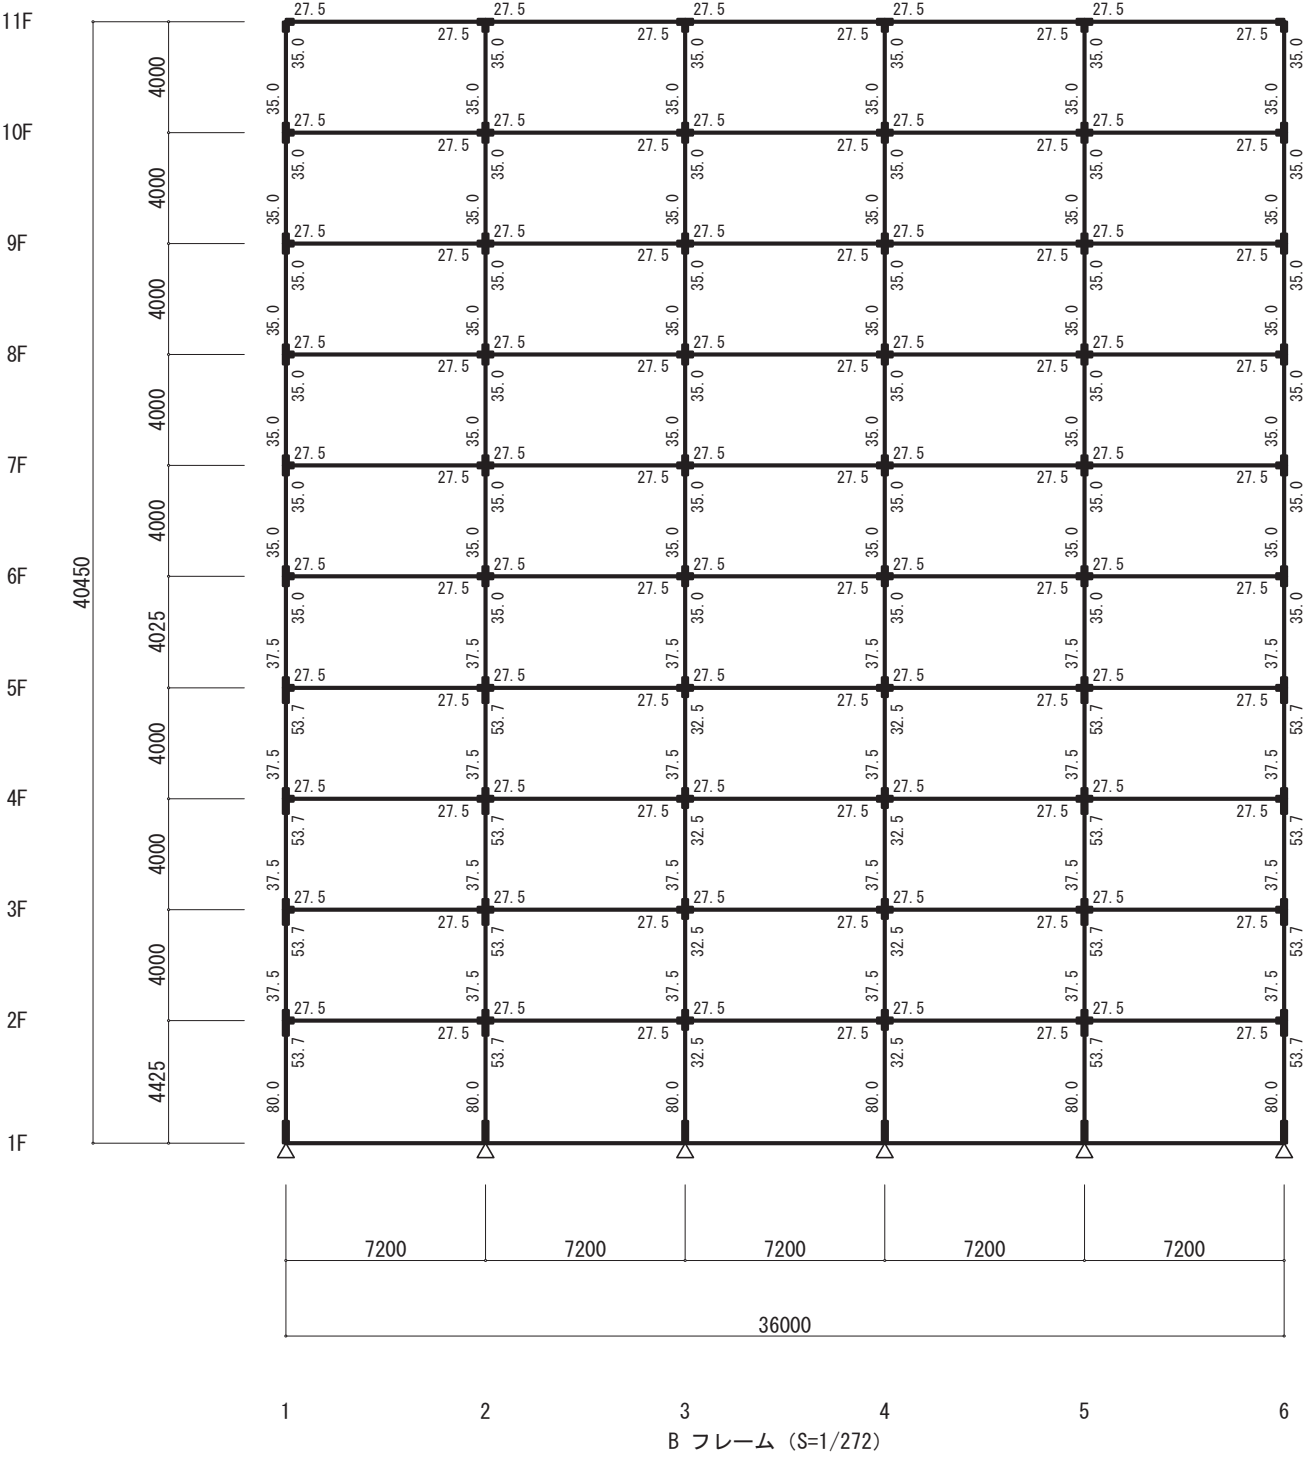


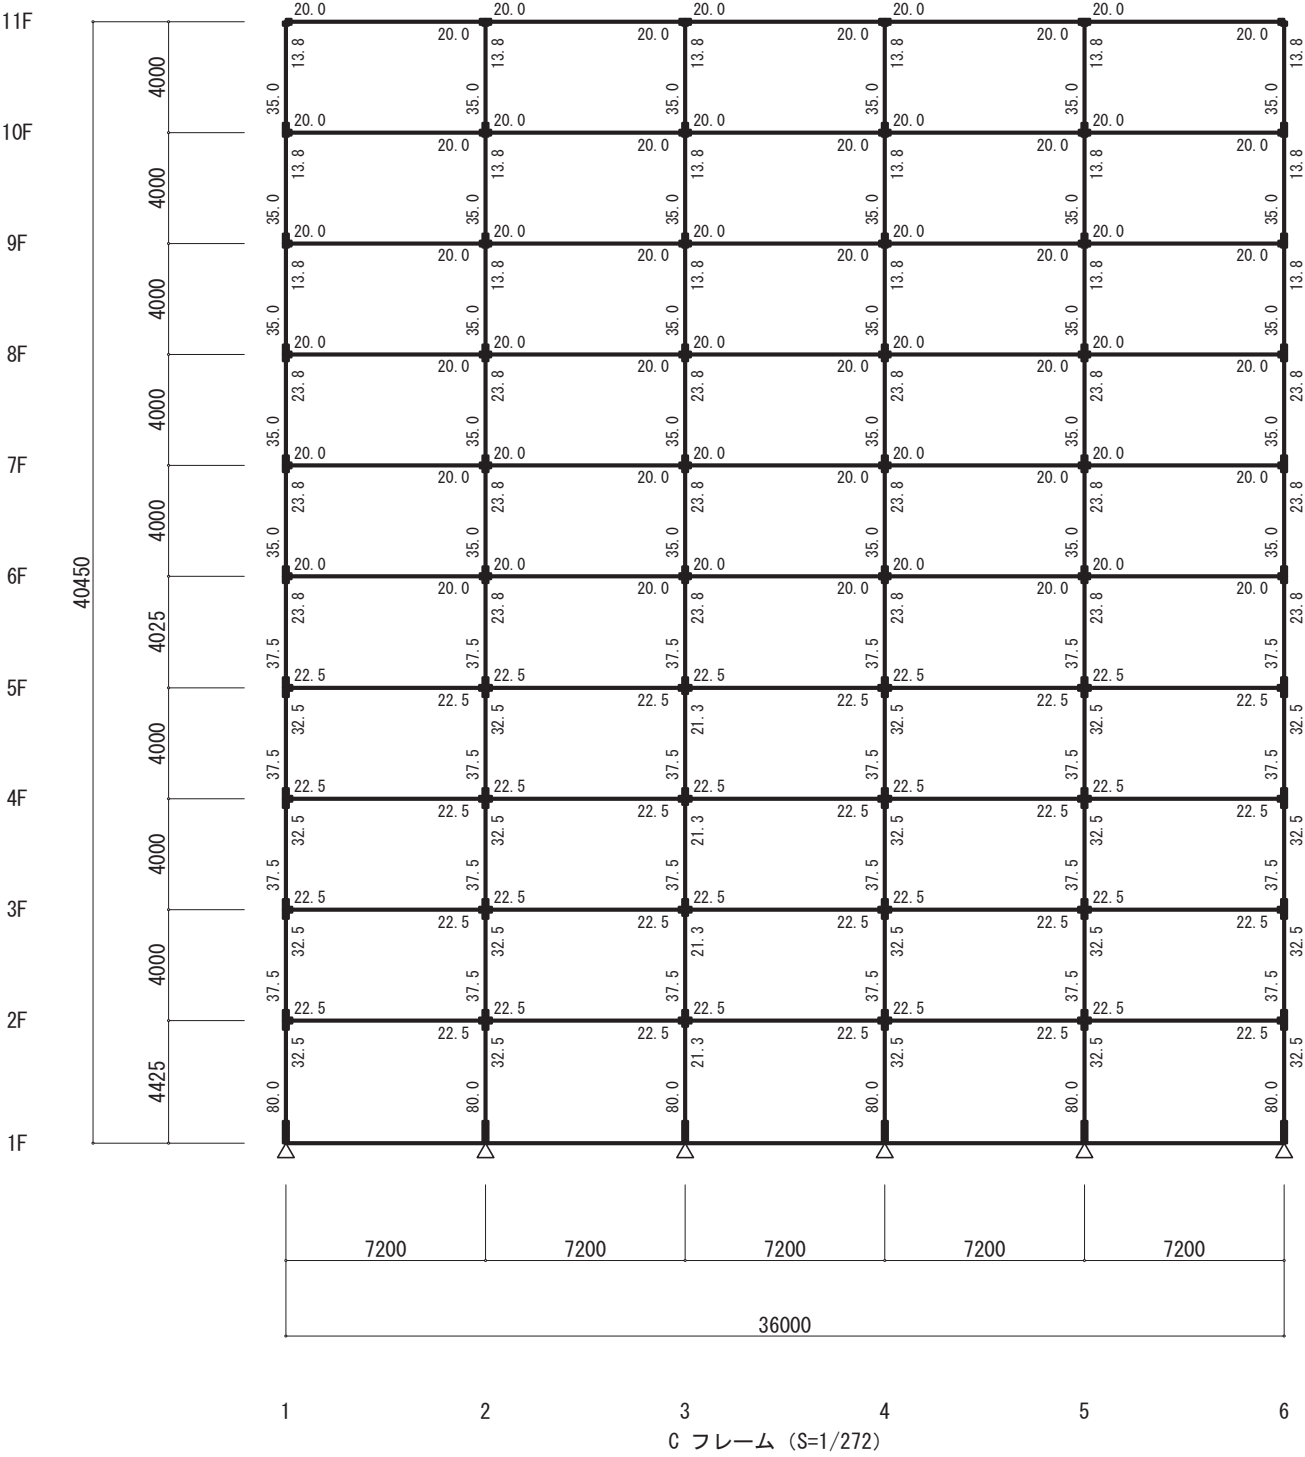


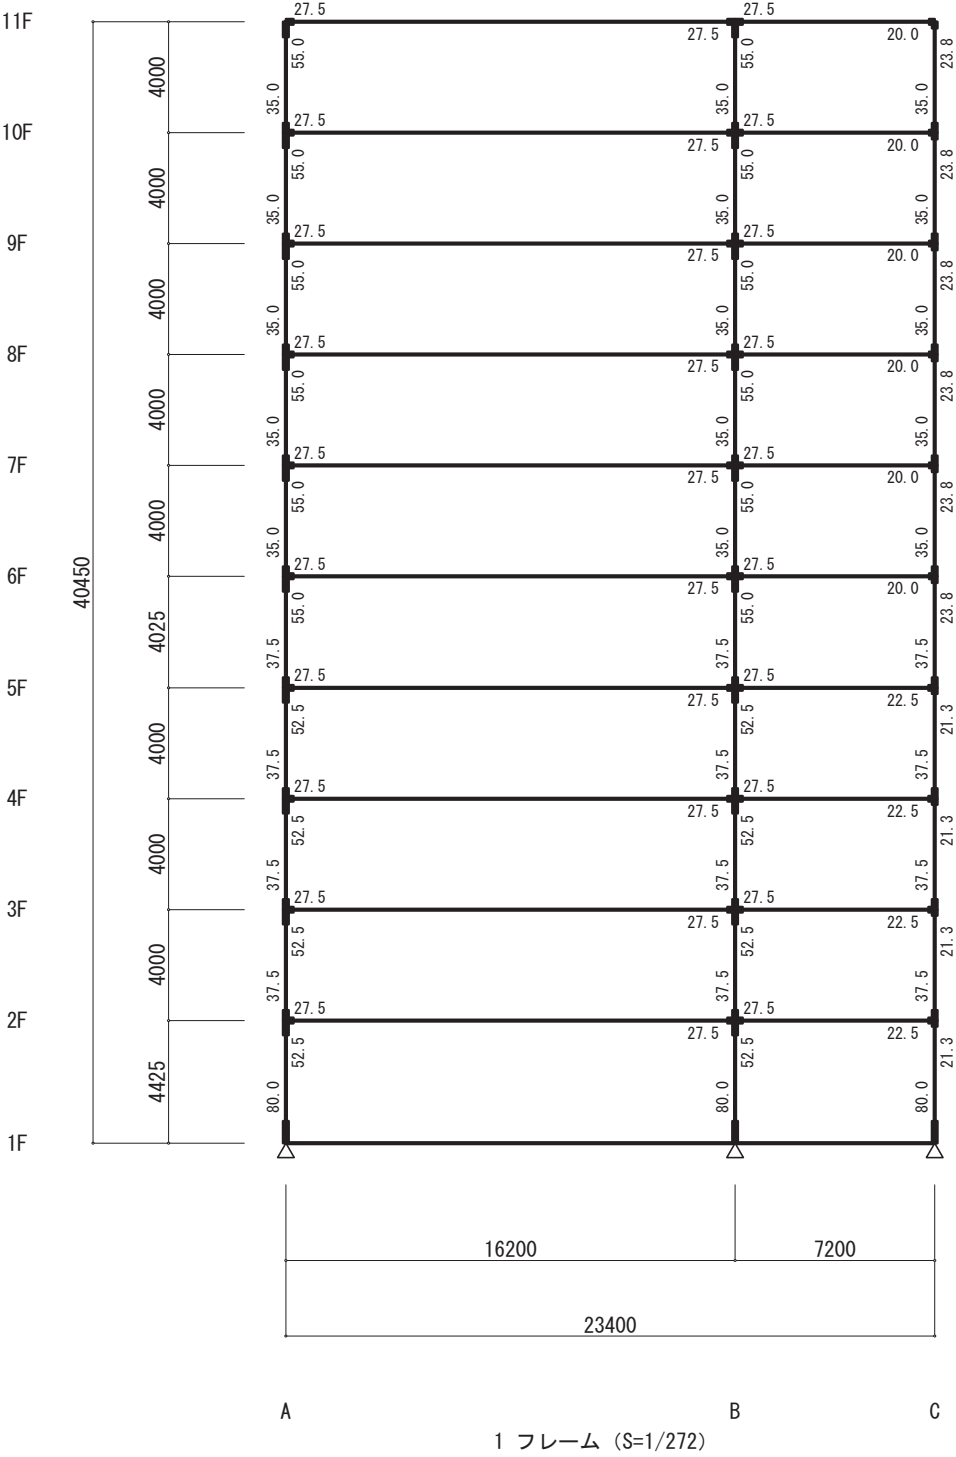


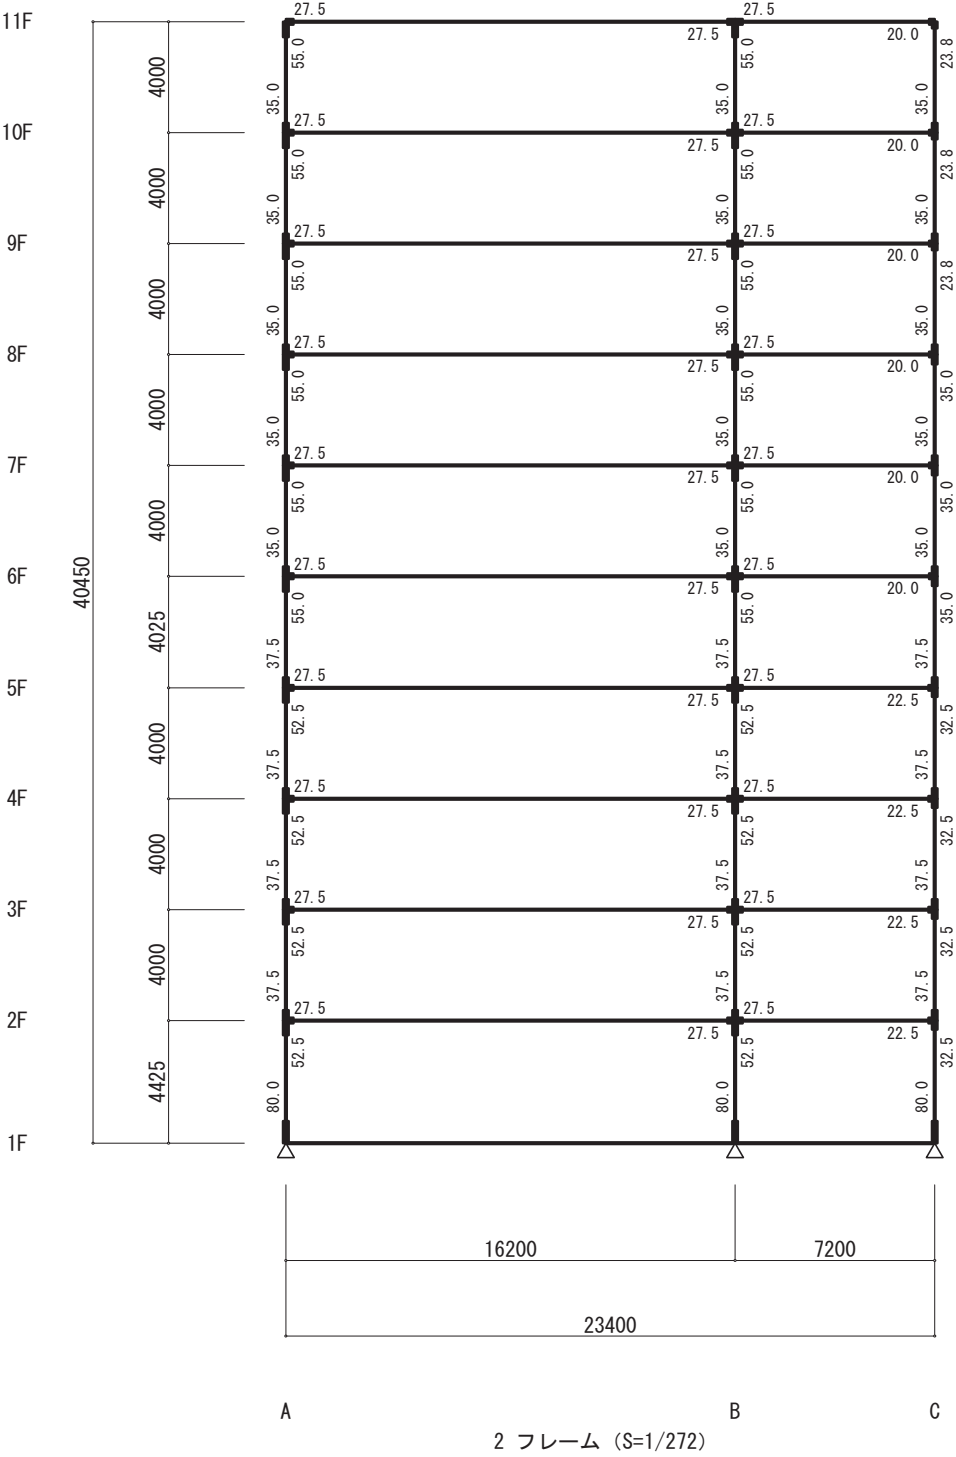

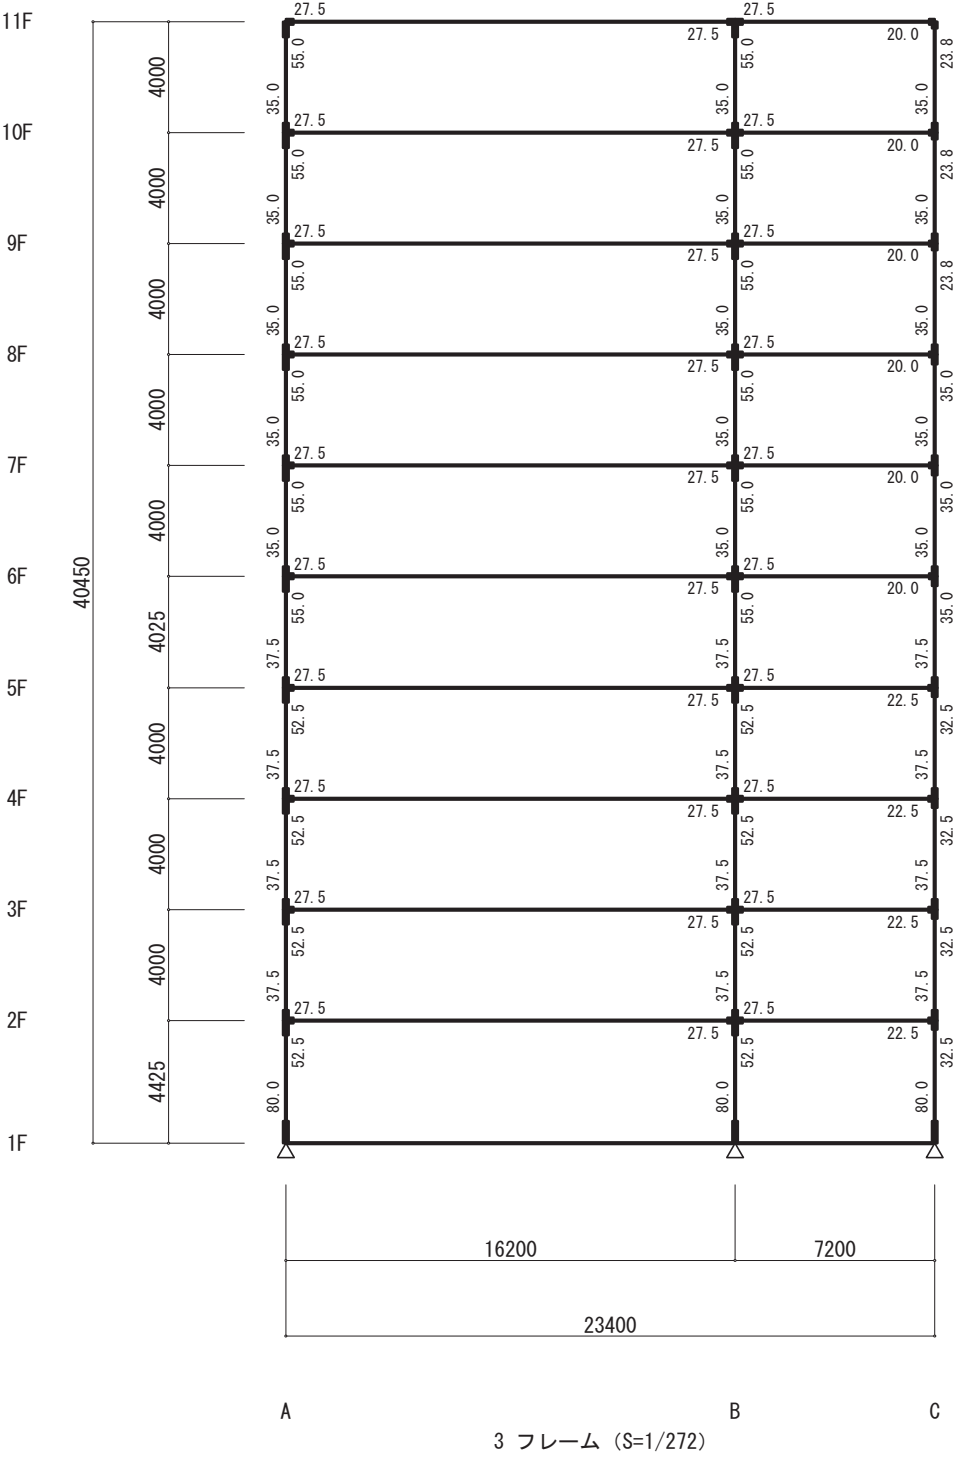


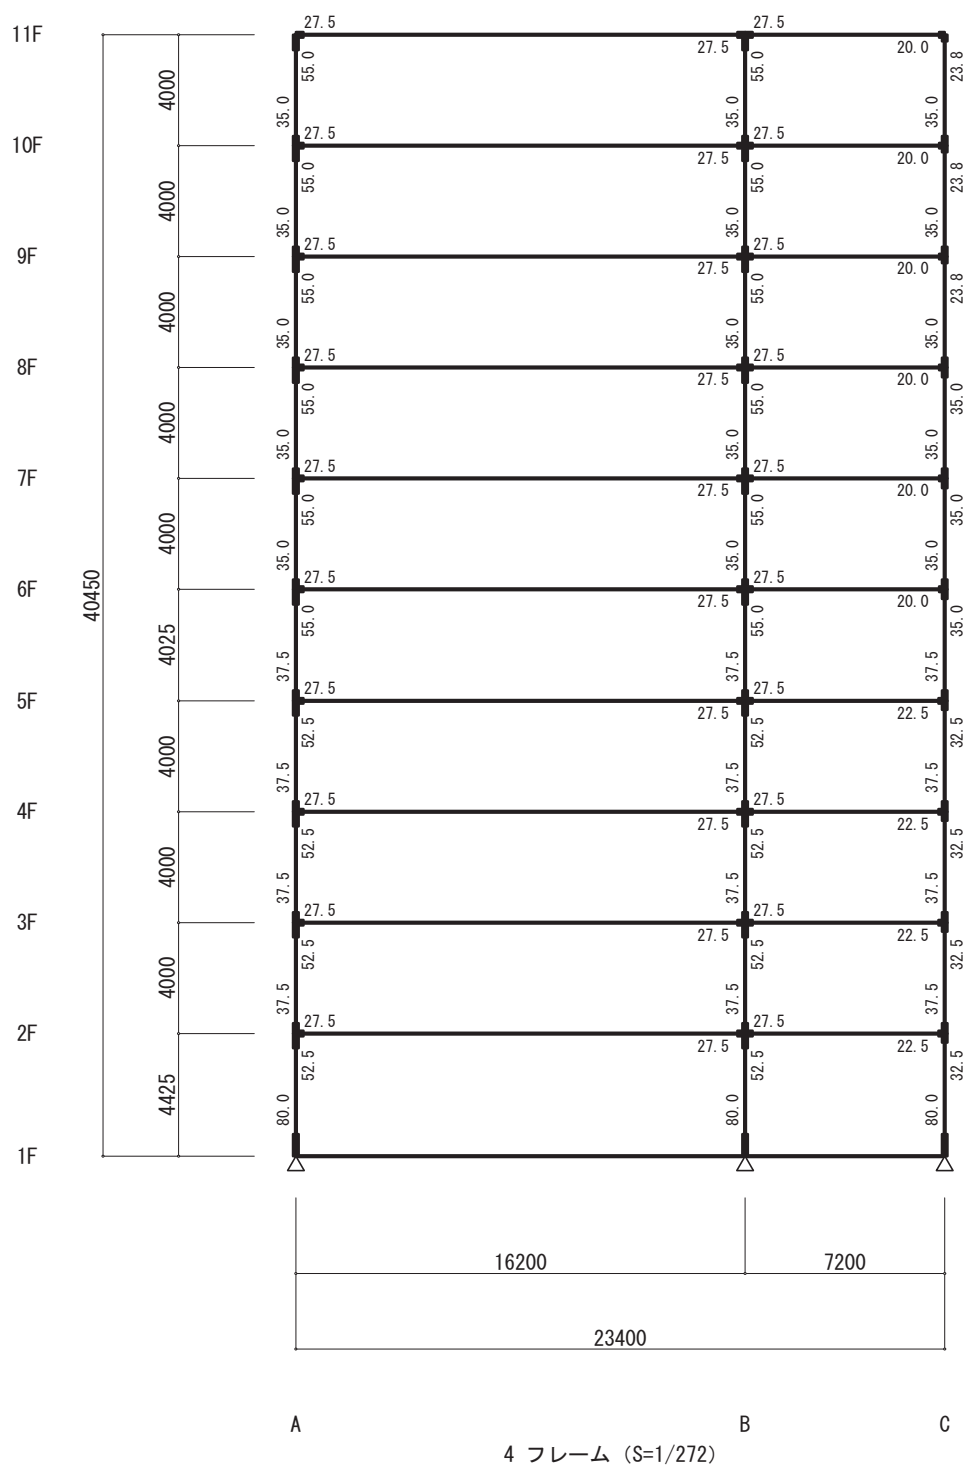

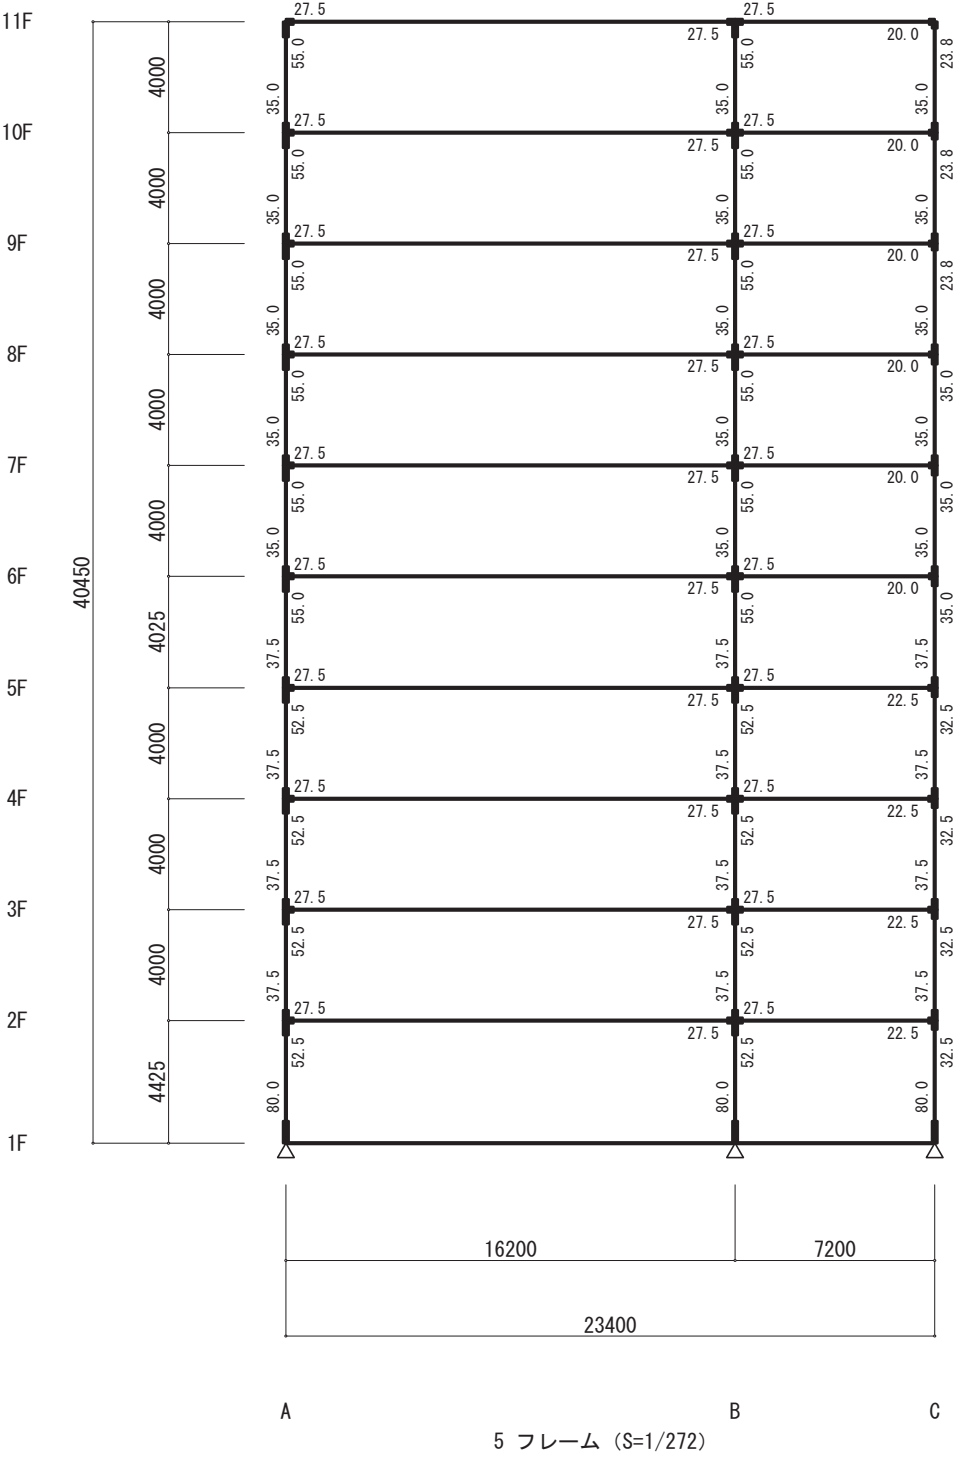

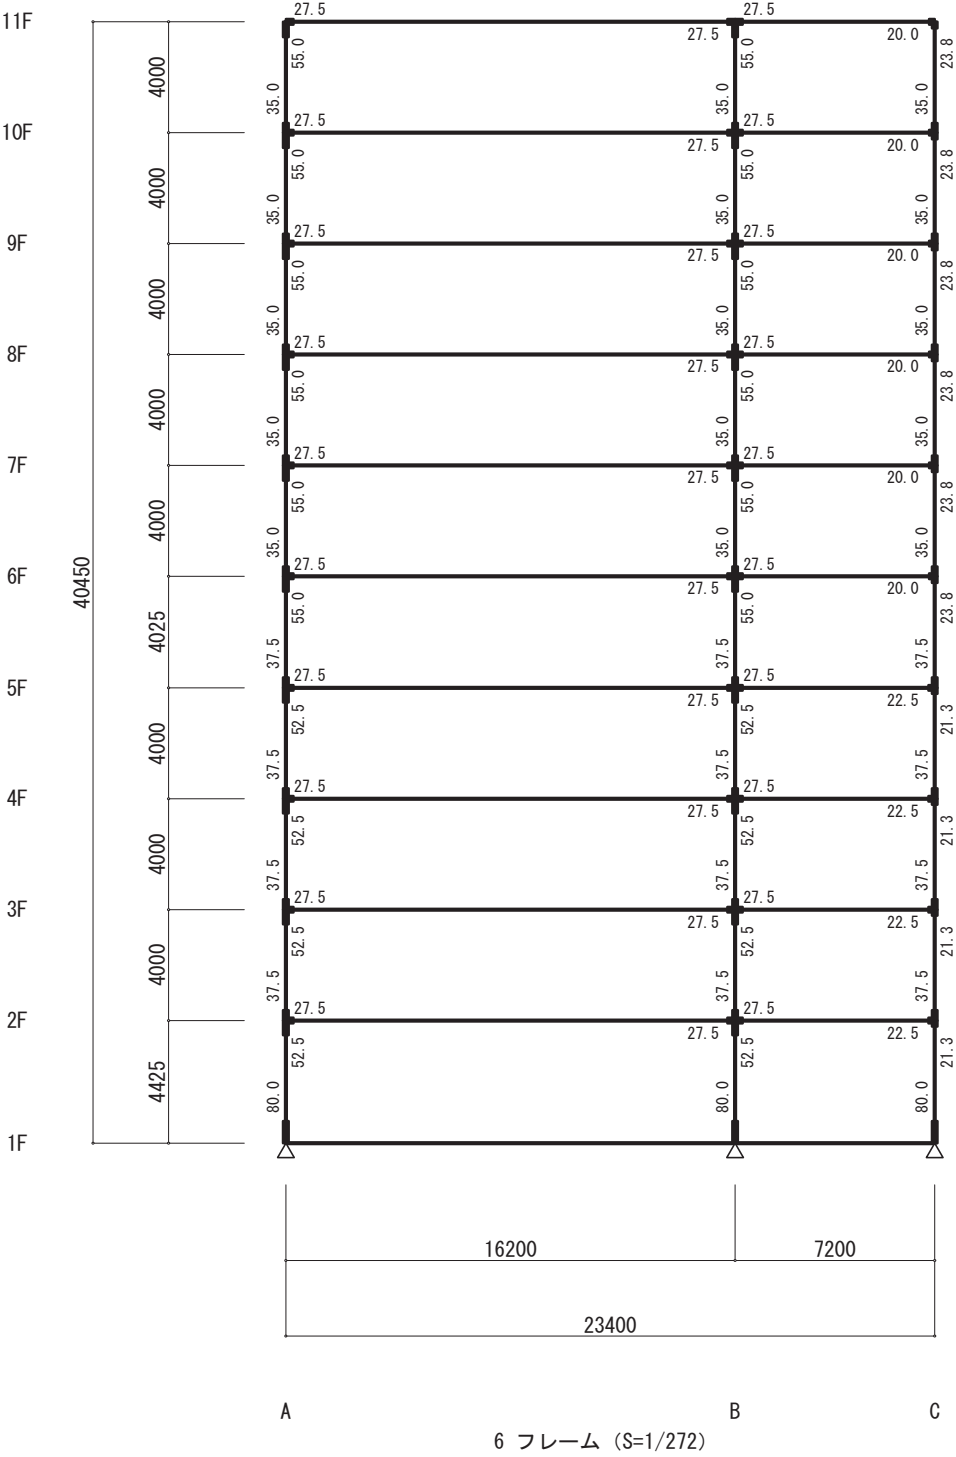

I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

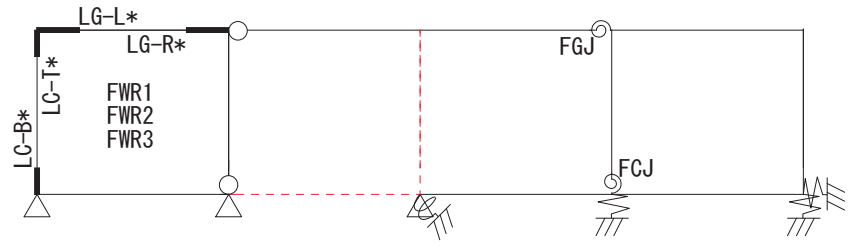

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態

 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)


----- : ダミーばり


 - : ダミー柱
 - 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 - 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

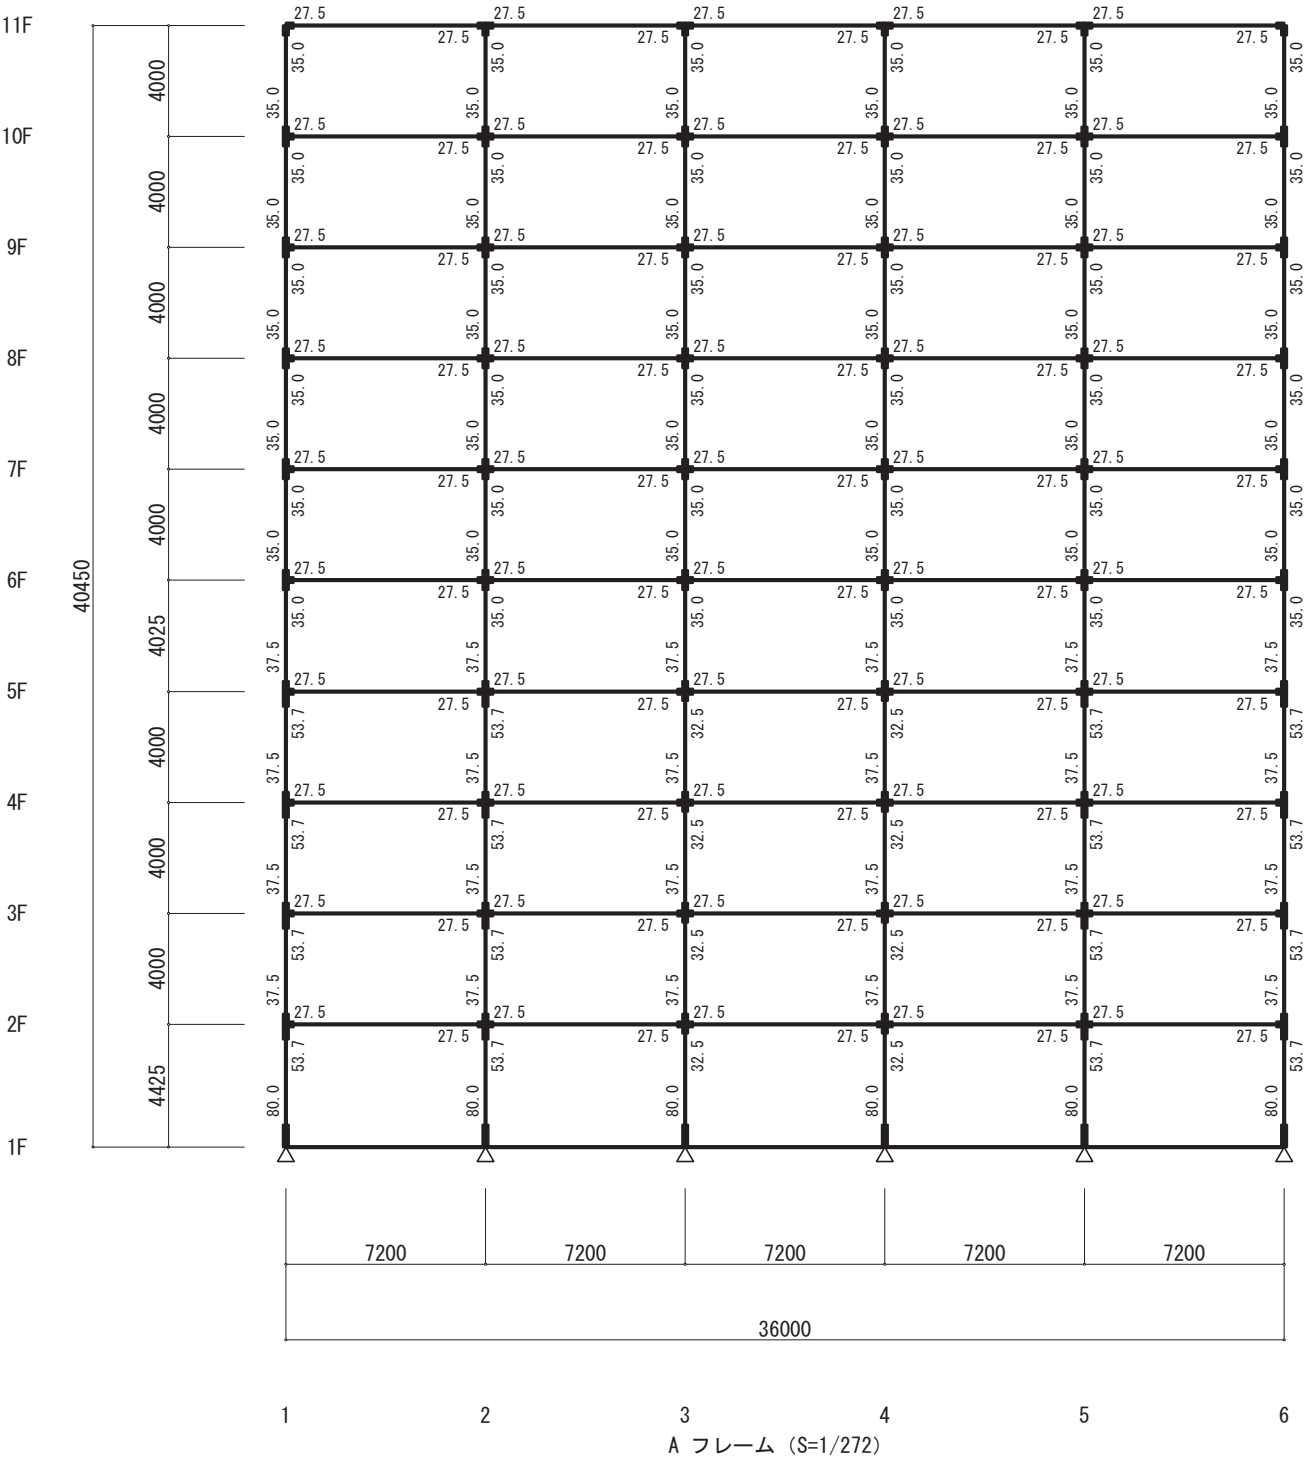


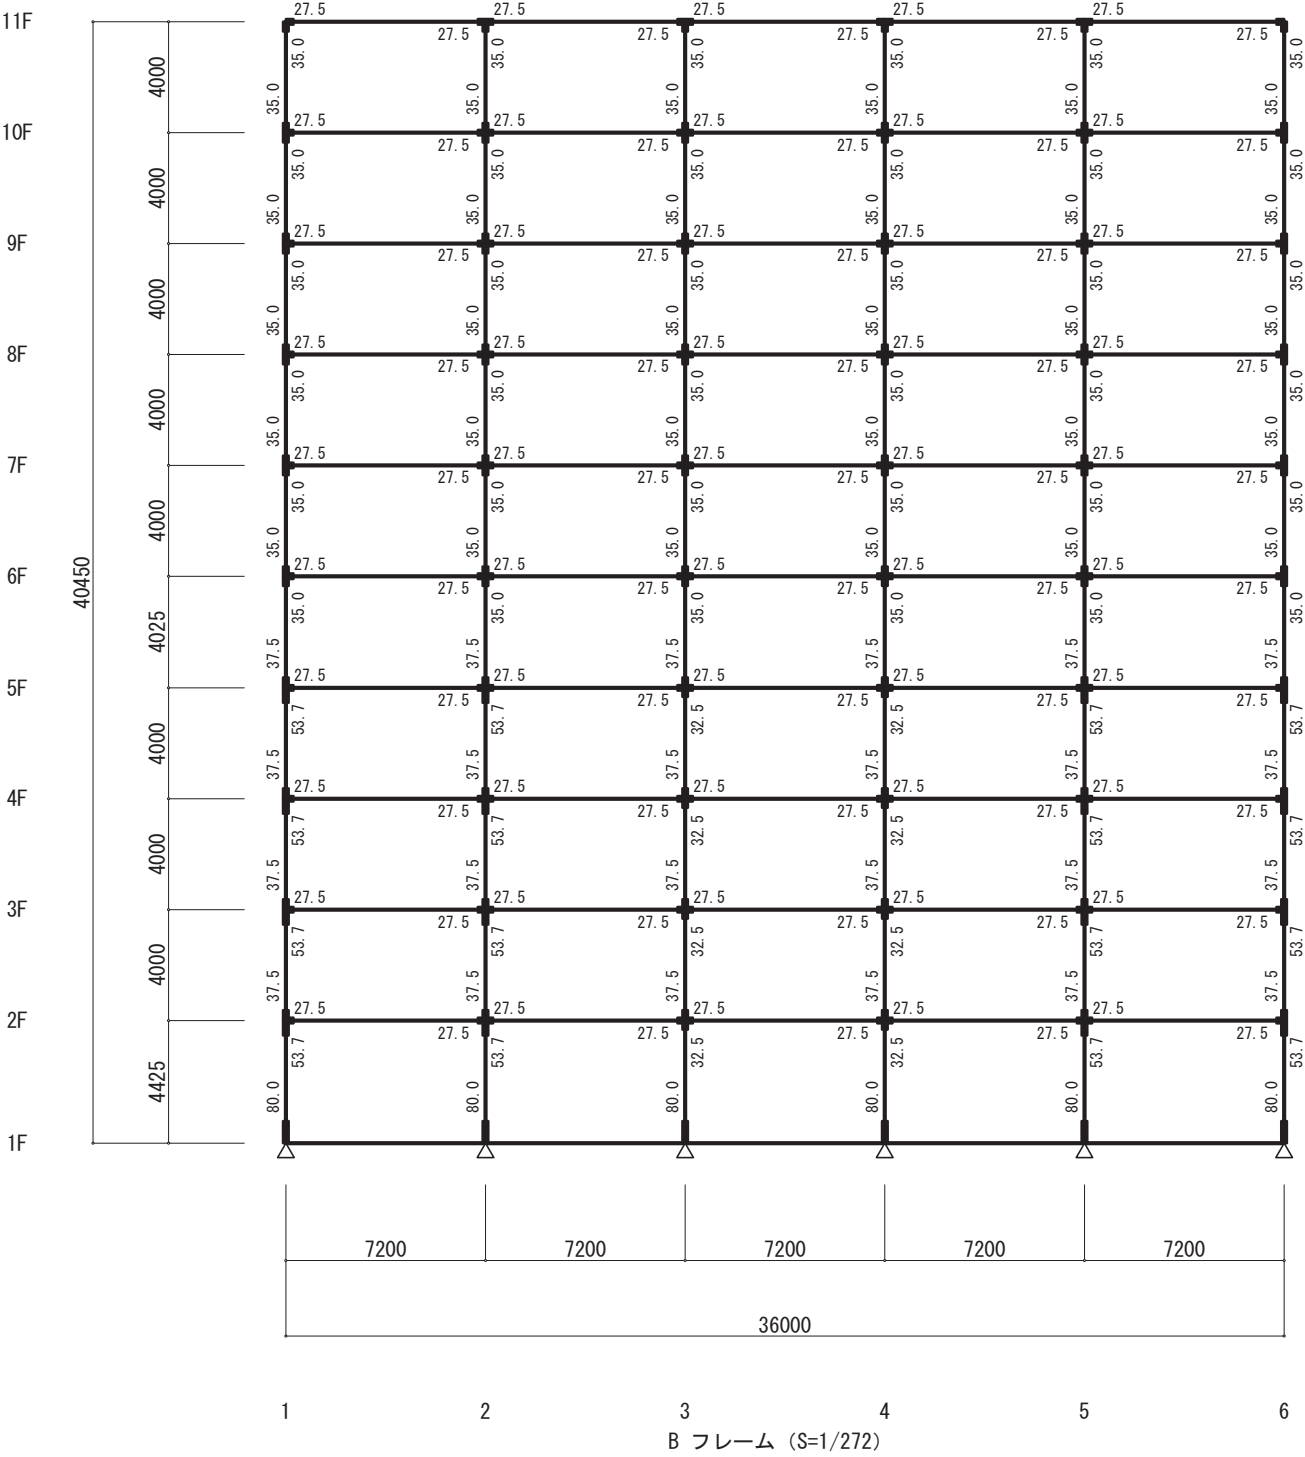


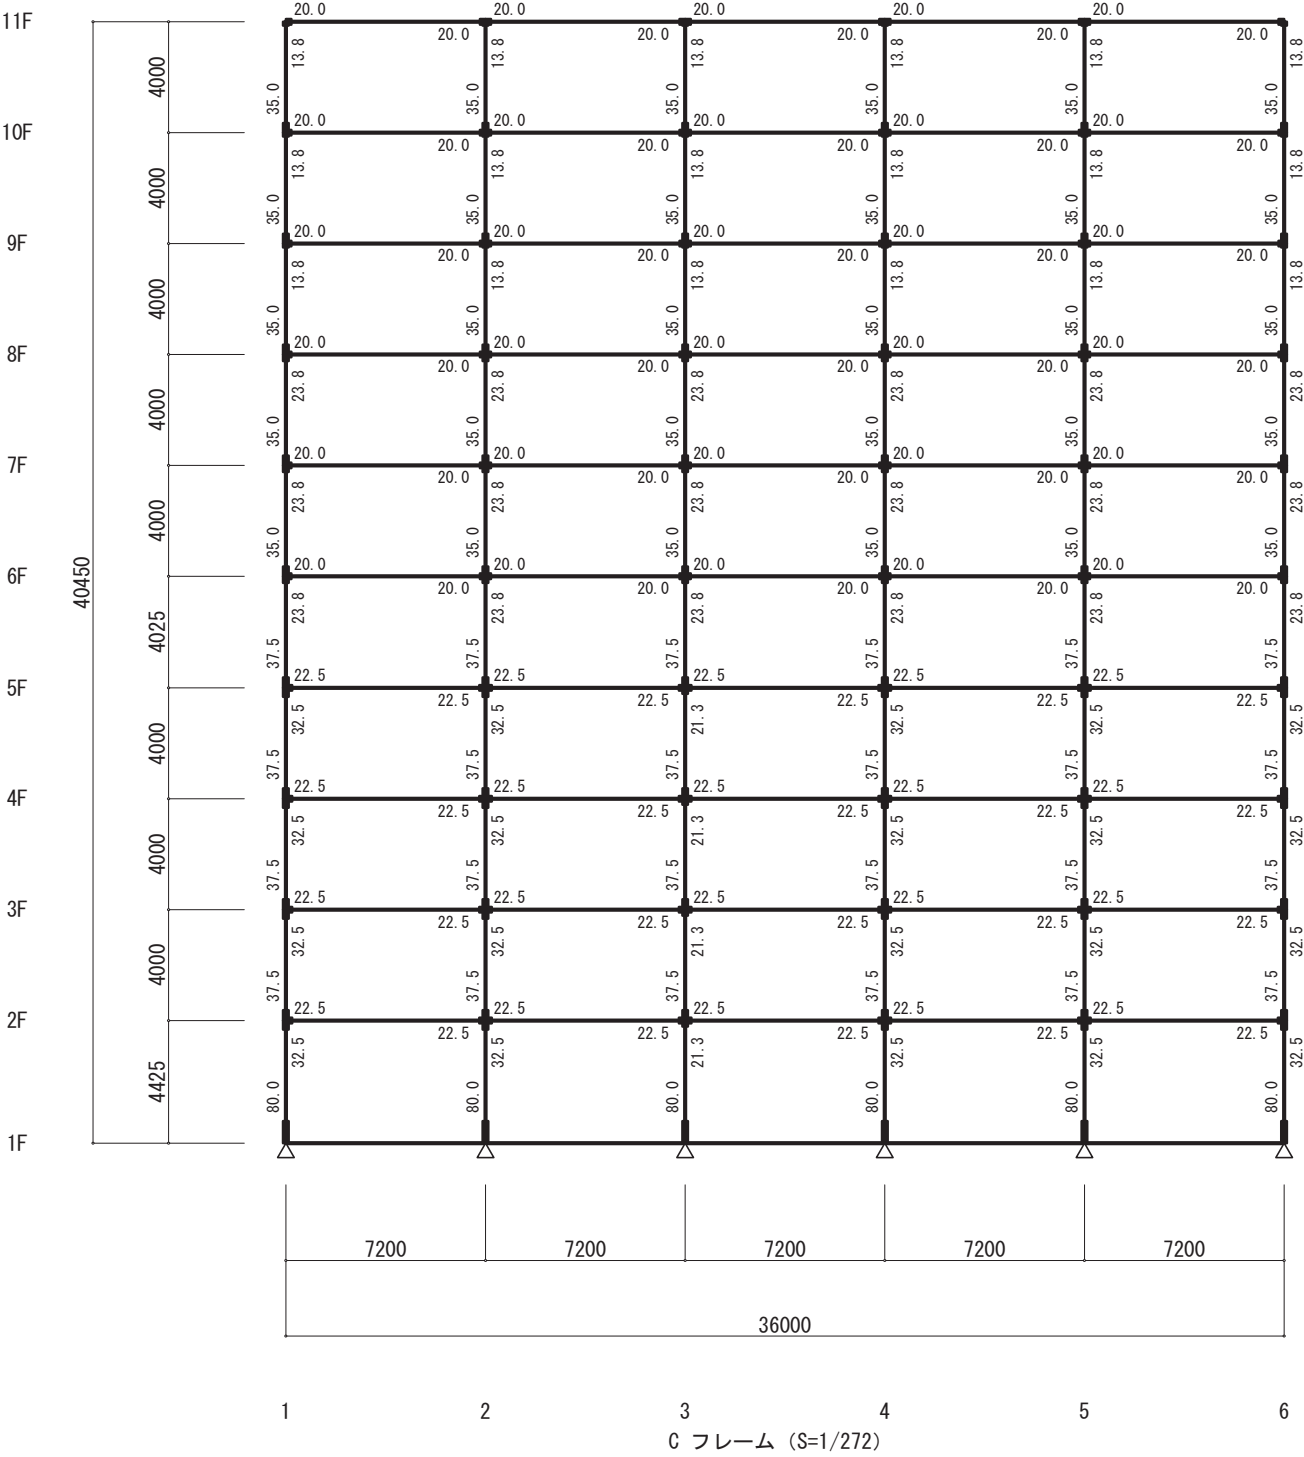


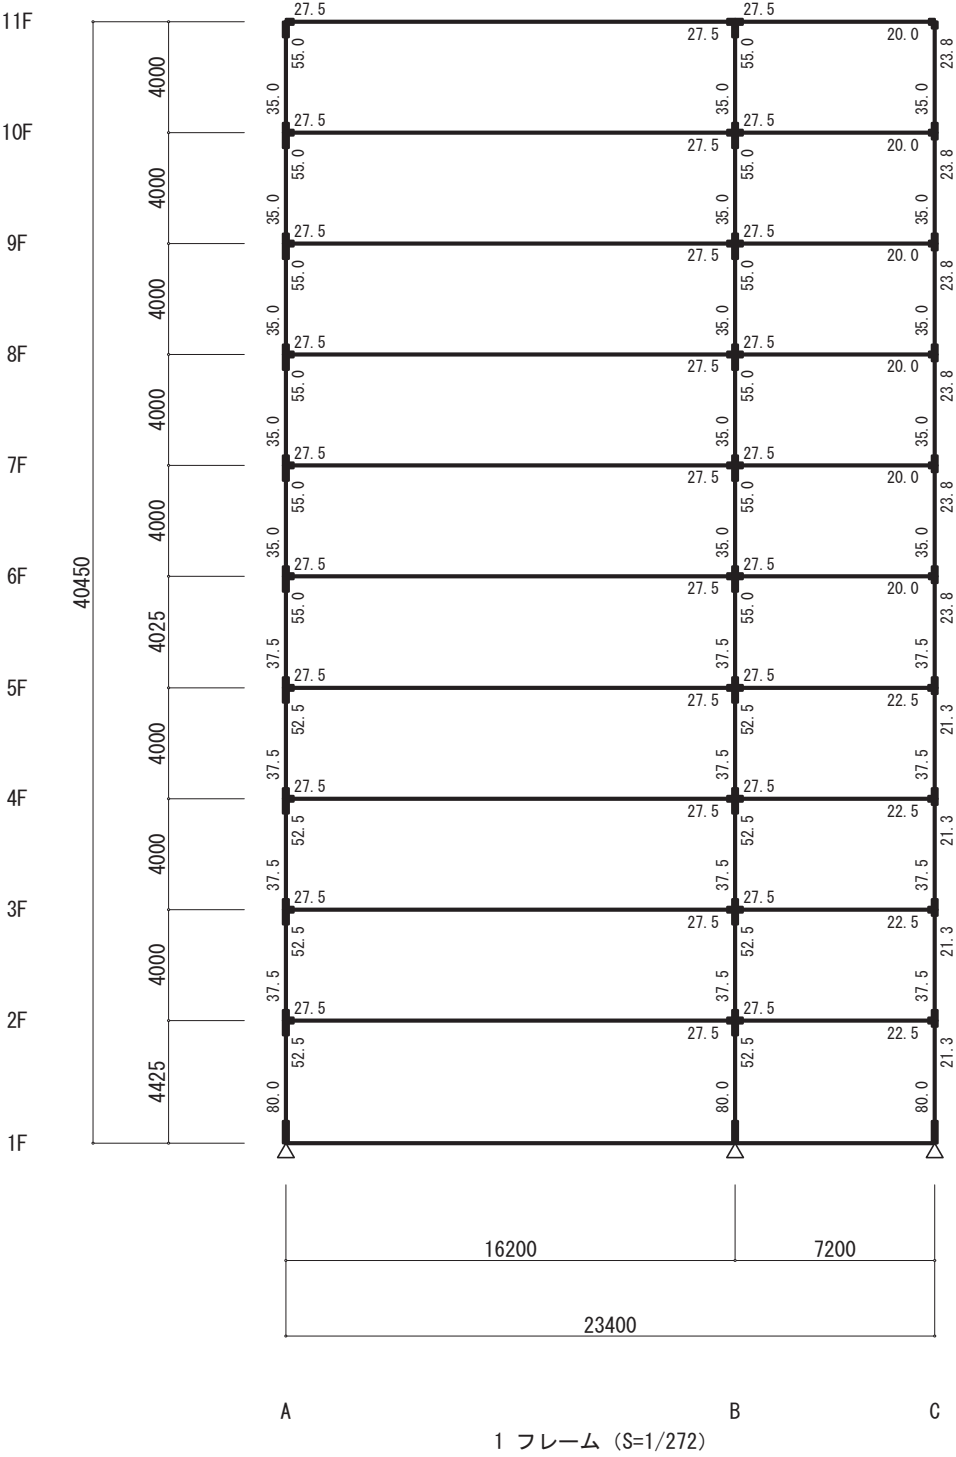


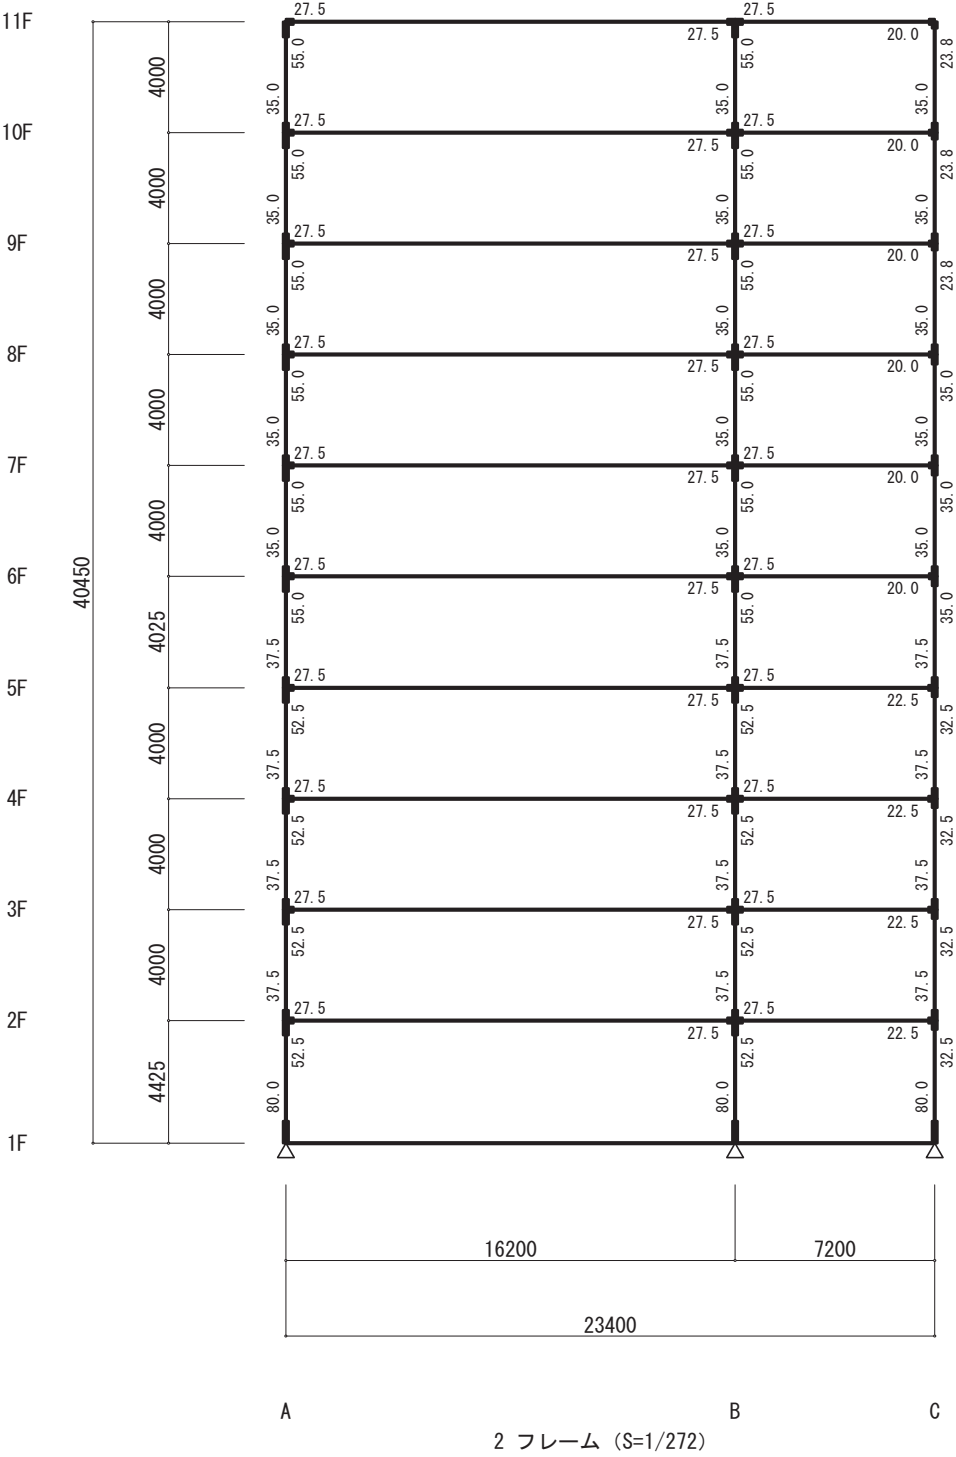

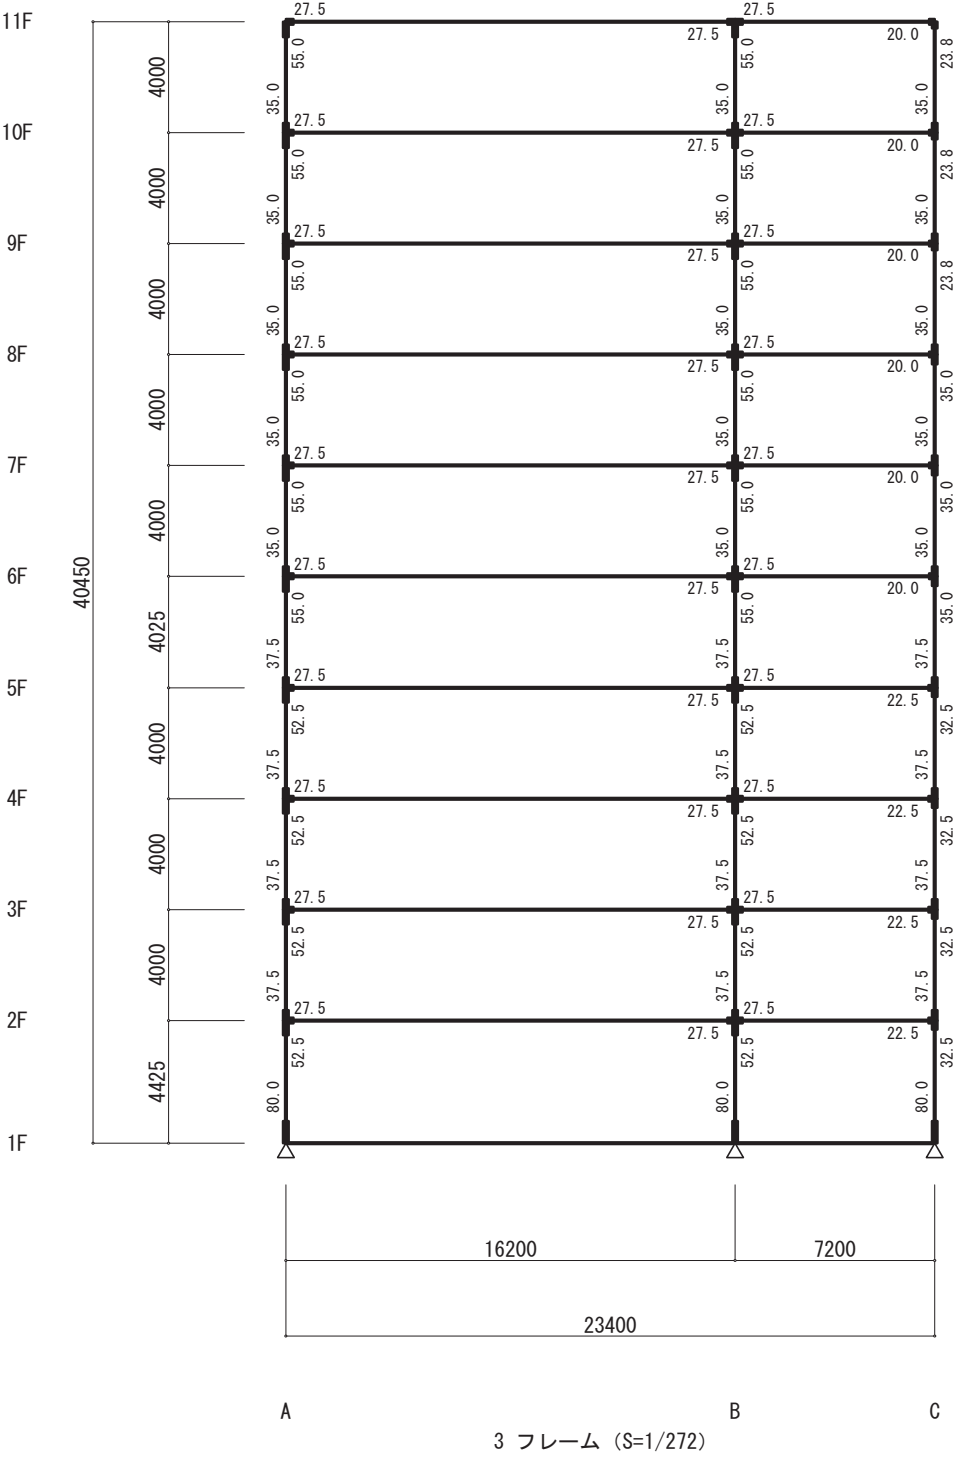

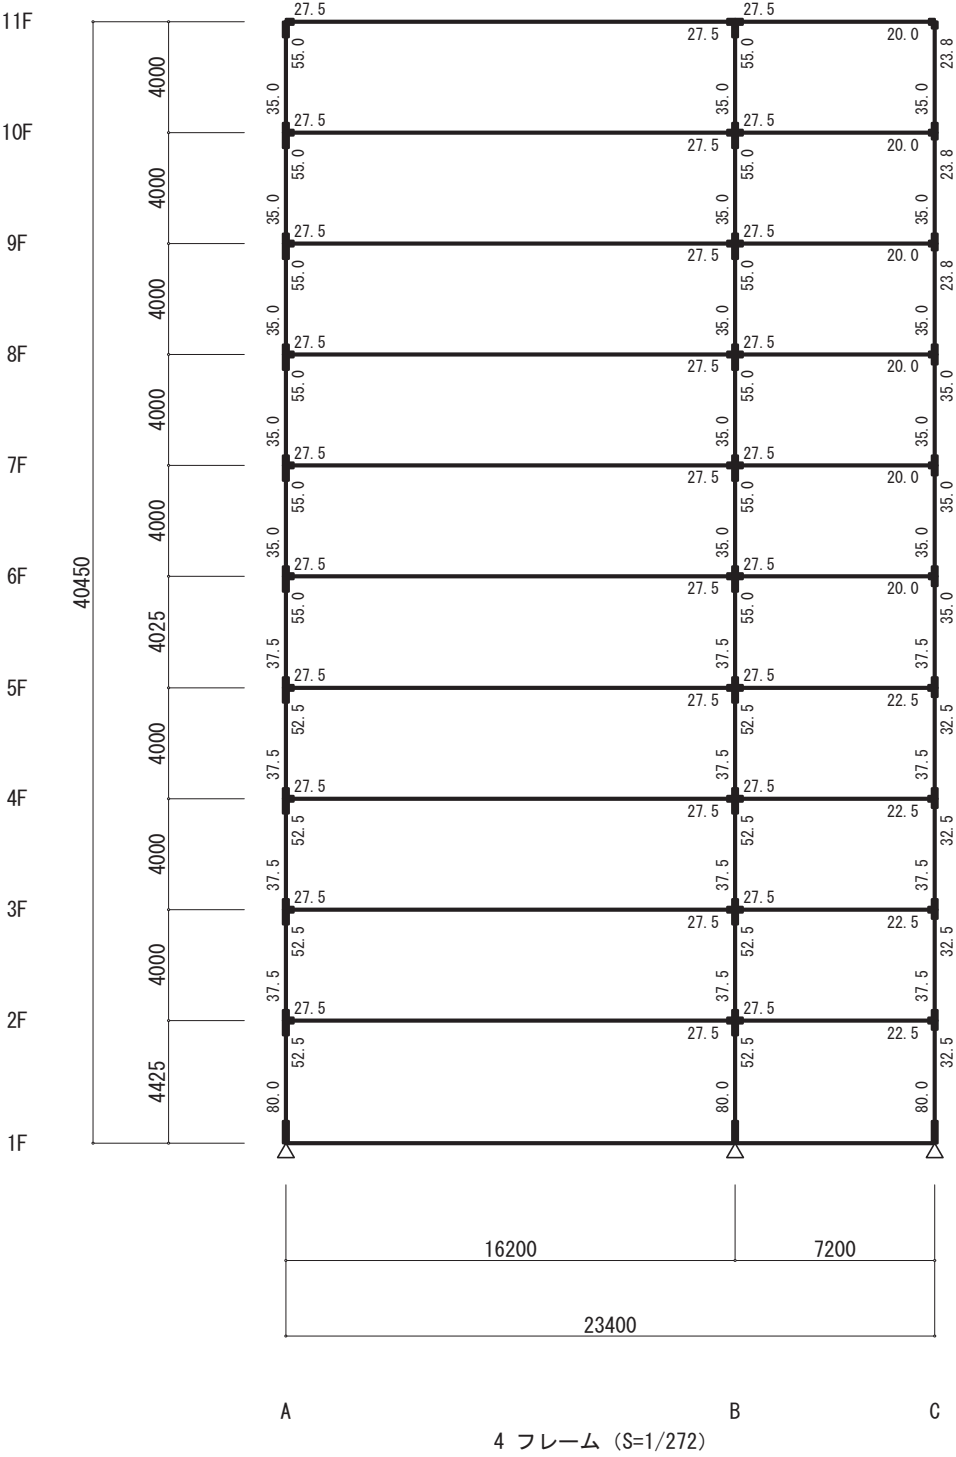

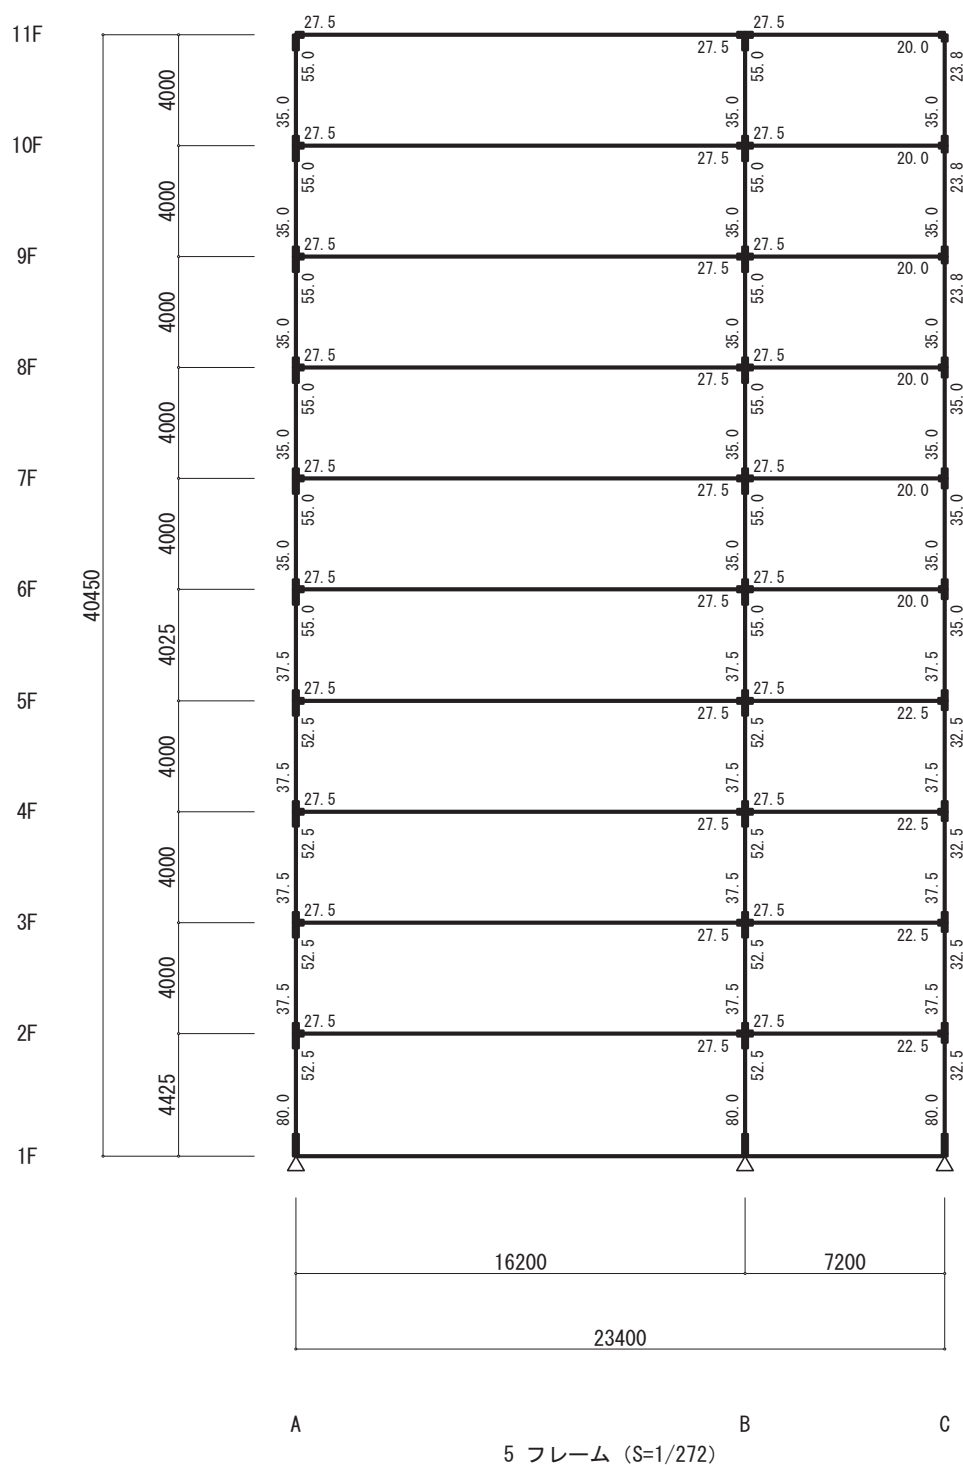

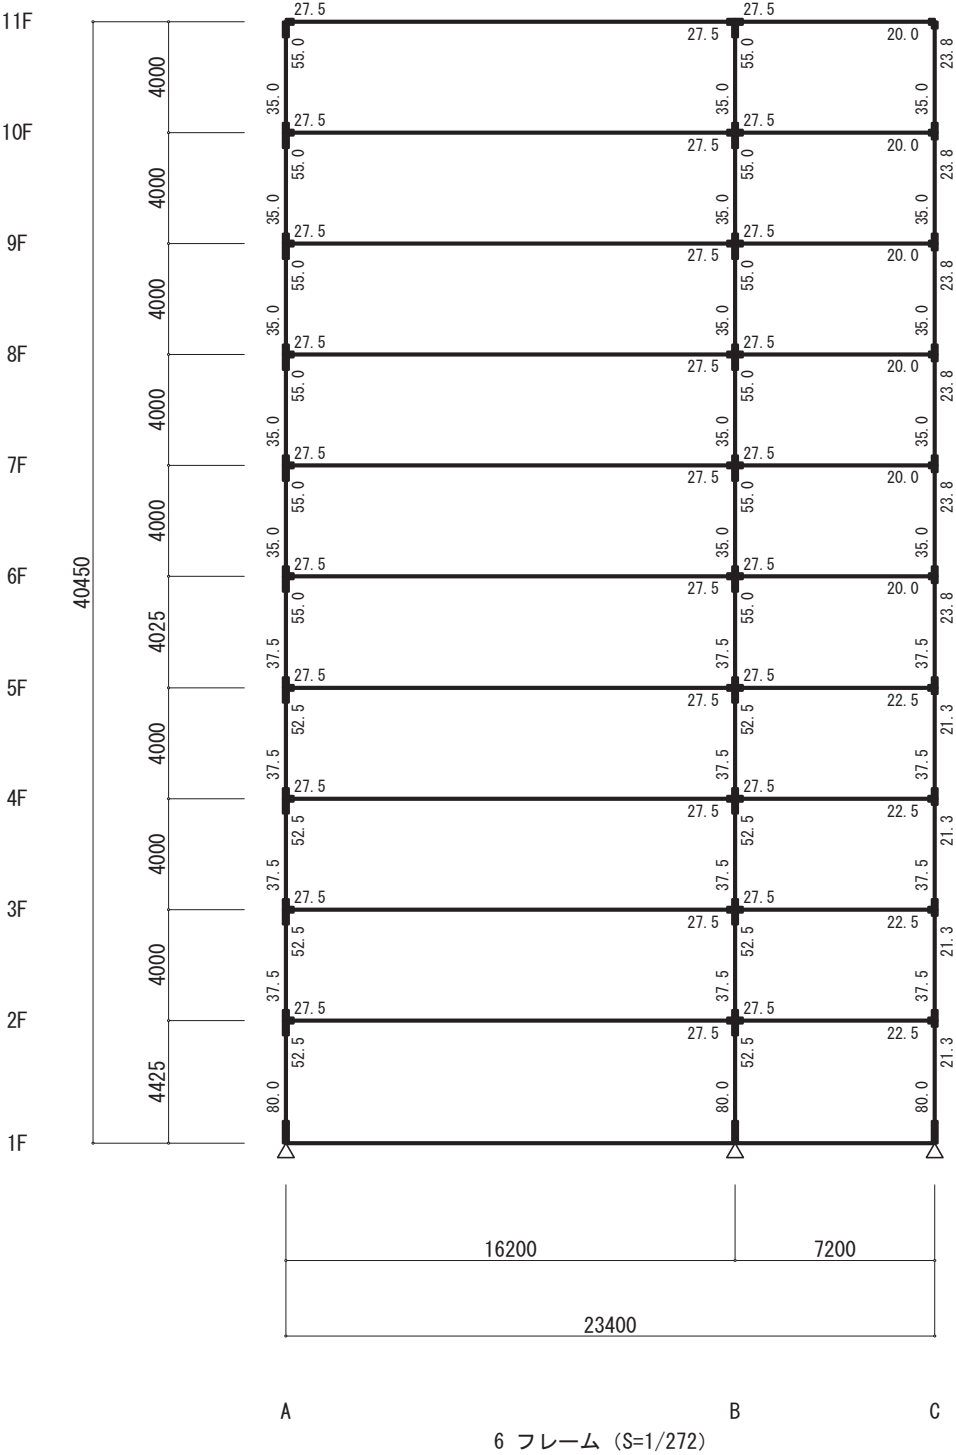

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大ばりM _y 計算に考慮する スラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし

フランジ欠損	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0 (%)
	継手	15 (%)
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120 (cm) (柱心から)
	右端	120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱		
ウェブのZへの考慮		考慮する
Zの欠損率		0 (%)
Asの欠損率		0 (%)
Anの欠損率		0 (%)
座屈長さ係数	X方向	自動計算
	Y方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	$Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端	$Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)	
面内雑壁の n 値	1.00	
	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に 接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算
剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する	
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定	

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類		検定計算 (R C 造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱の M y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2.00
	Y 方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M / Q ・ d のとり方		
ルート 2 - 3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース
	Y 方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7. 3. 7 鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X 方向		Y 方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X 方向		Y 方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8. 1 計算条件

I-8. 1. 1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		10F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力（鉛直パネ）の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る		
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか		
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/	50
	S造	1/	50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/	25
	S造	1/	25
終局時Co値	保有水平耐力時:0.40、Ds算定時:0.40		
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える		

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（％）		鋼材の軸バネが95％、またはコンクリート軸バネが100％ （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御		
反復計算の打ち切り回数	5		
最大不釣合い力率	0.01 %		
最大不釣合い力	0.00 (kN)		
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)		
せん断耐力精算	繰り返し回数	---	
	打ち切り誤差	----	

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
- 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
- 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
- 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
- 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
- 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび	分離型
	せん断耐力式	
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

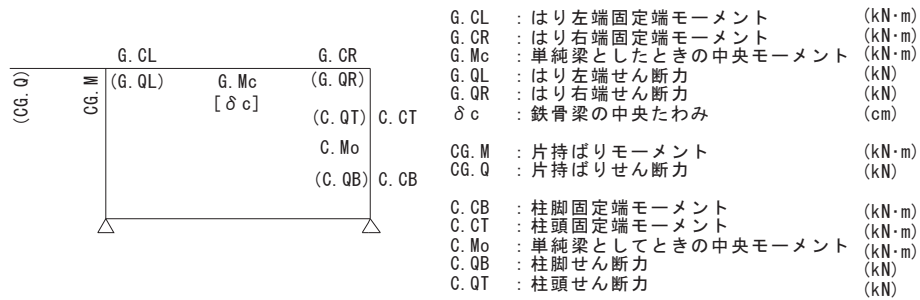


固定荷重+積載荷重

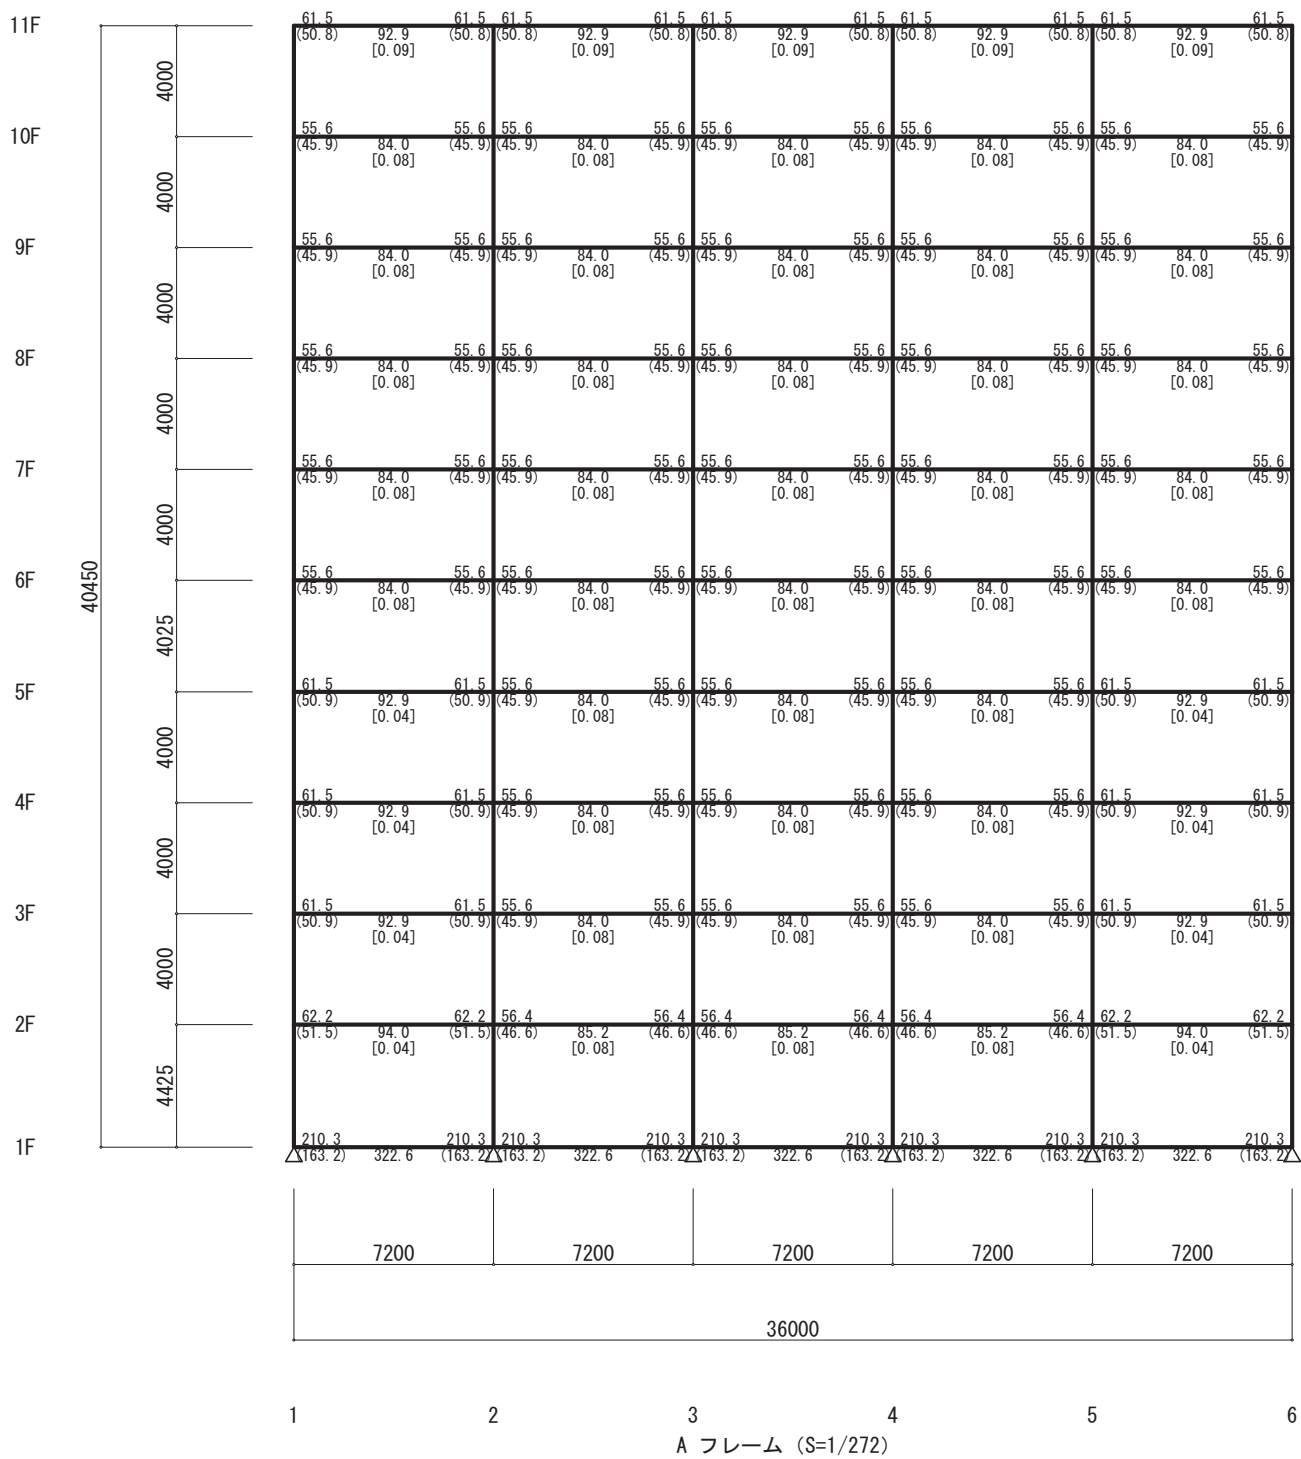


固定荷重+積載荷重

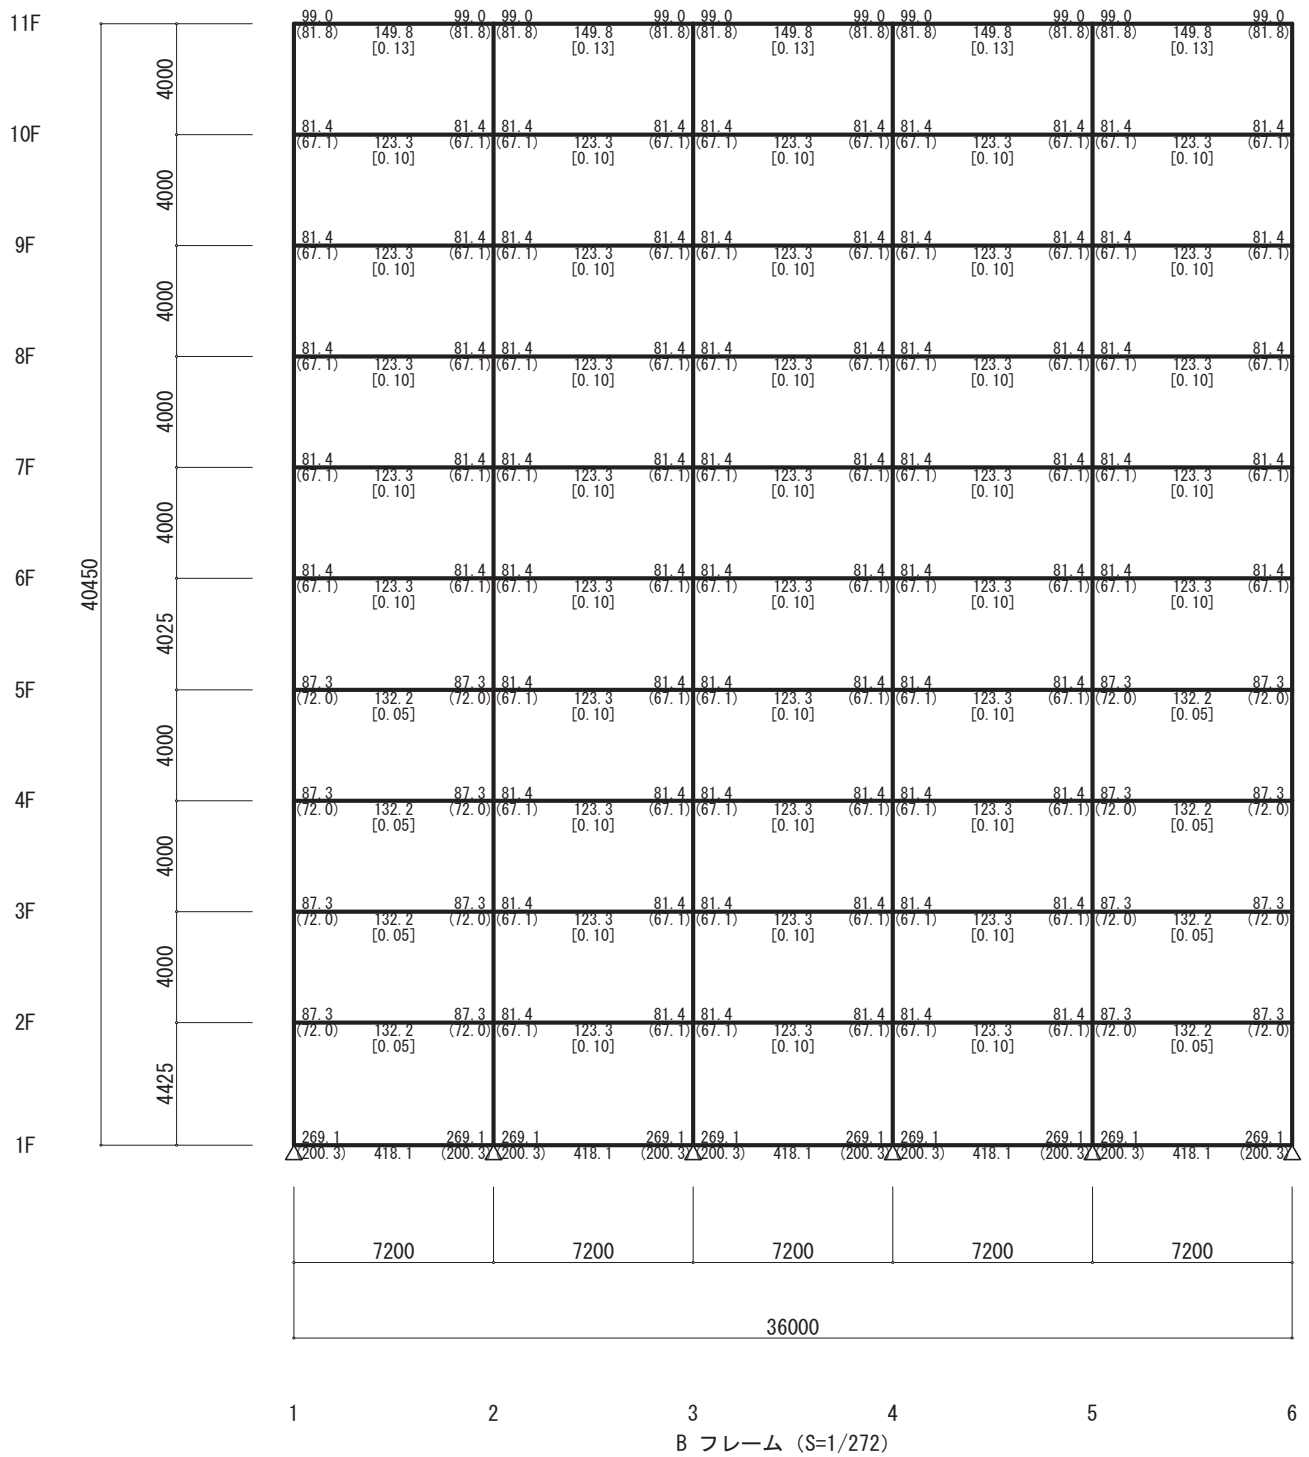


固定荷重+積載荷重

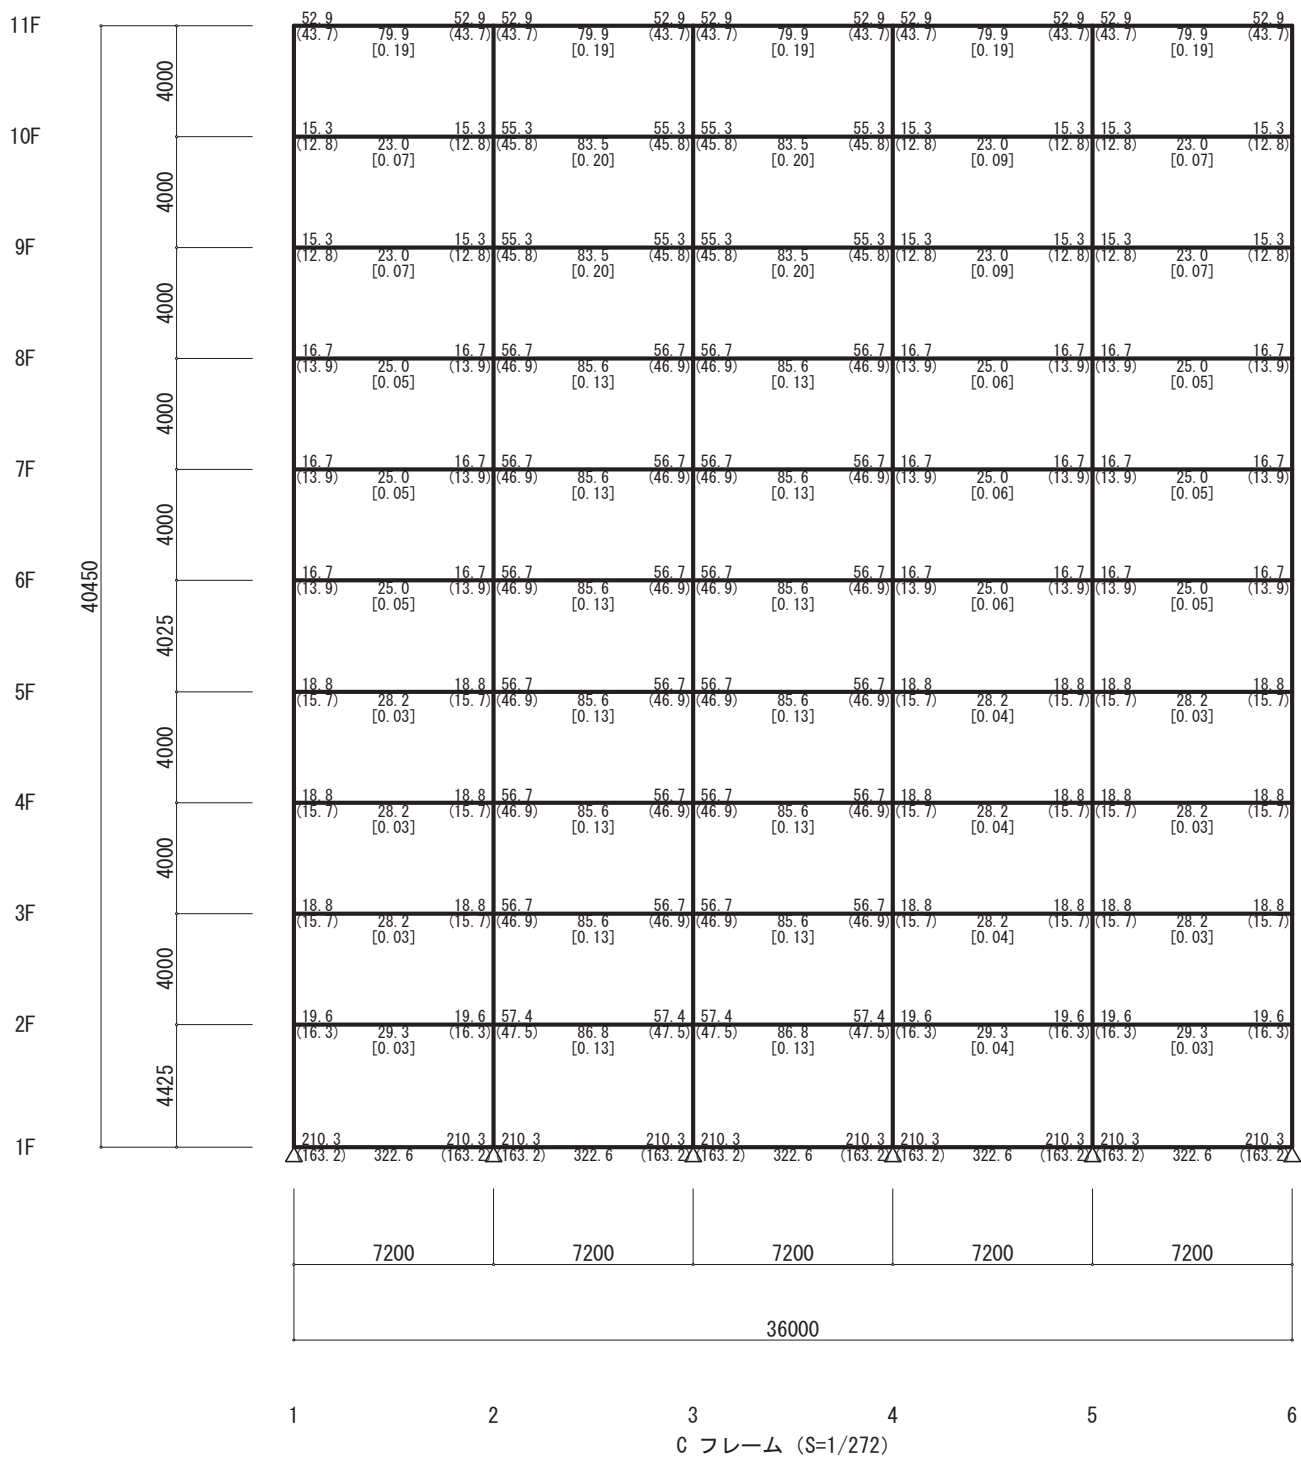


固定荷重＋積載荷重

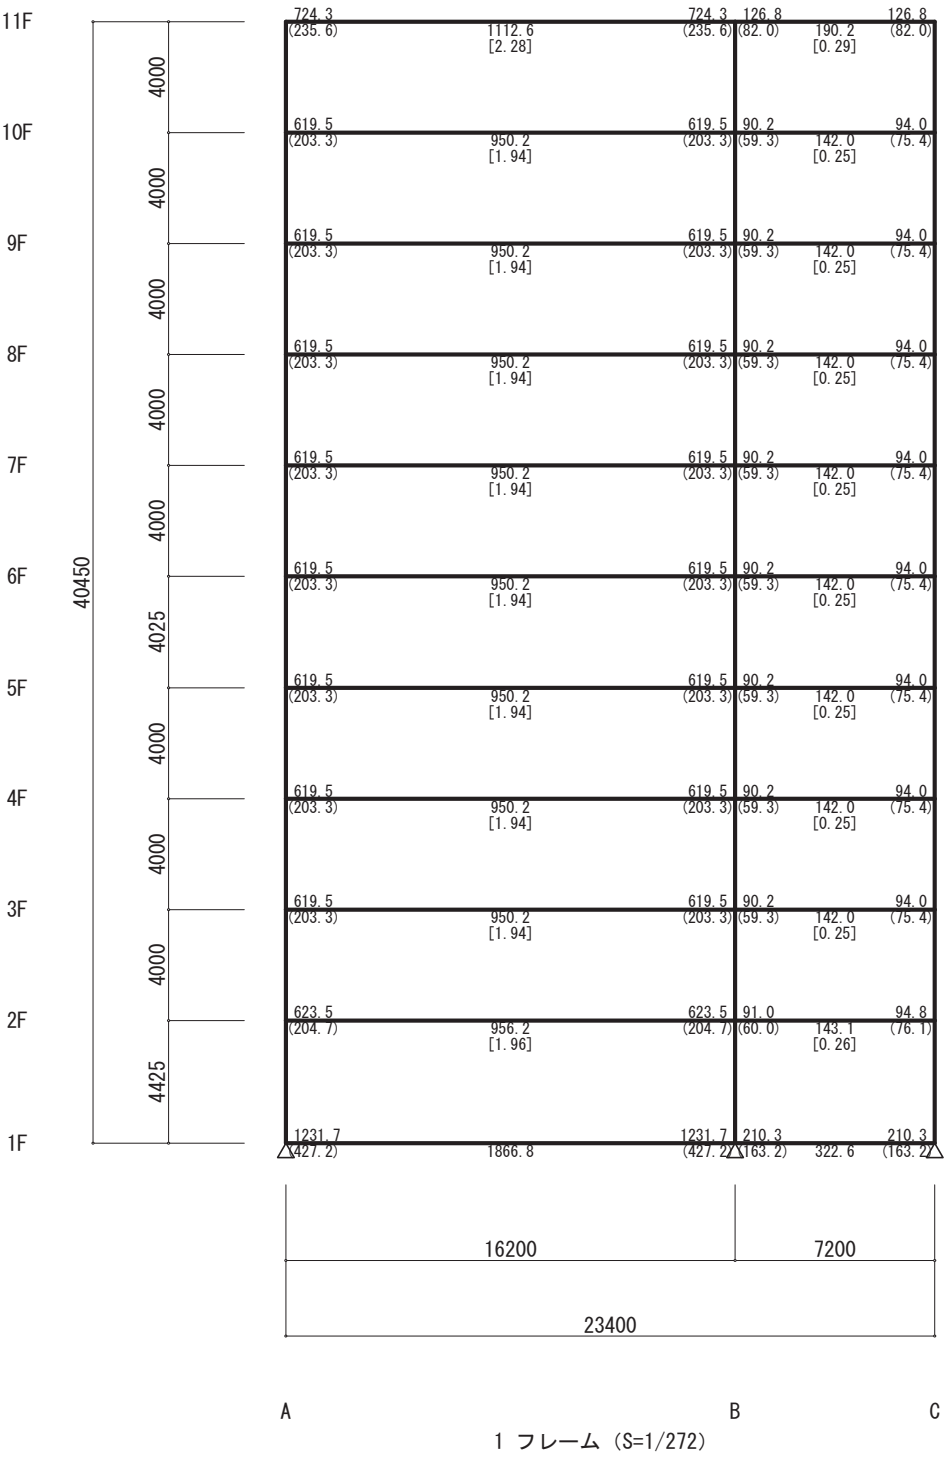


固定荷重+積載荷重

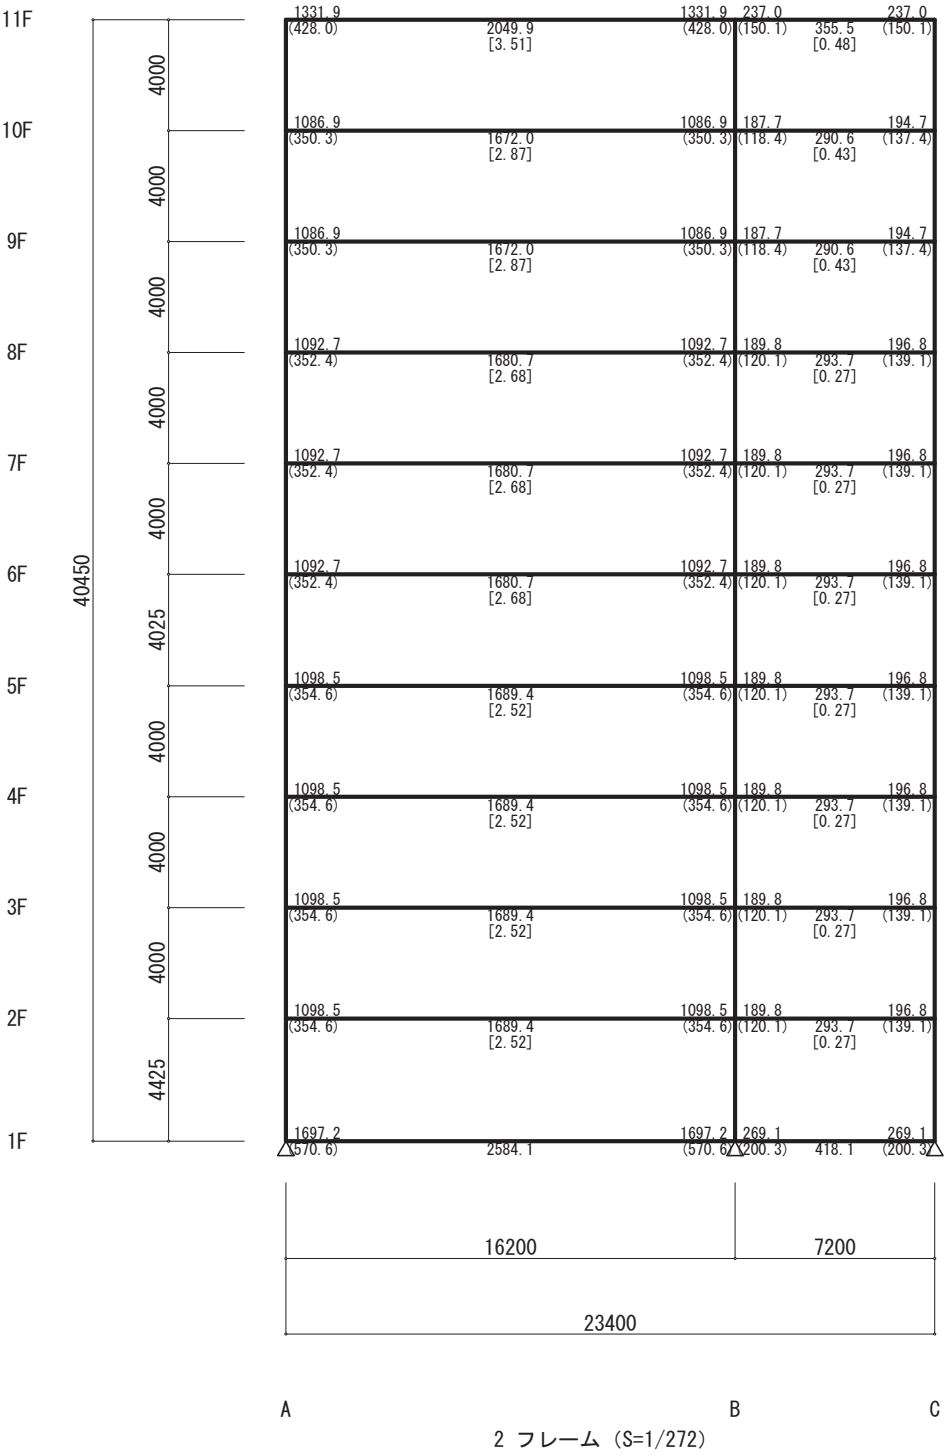


固定荷重+積載荷重

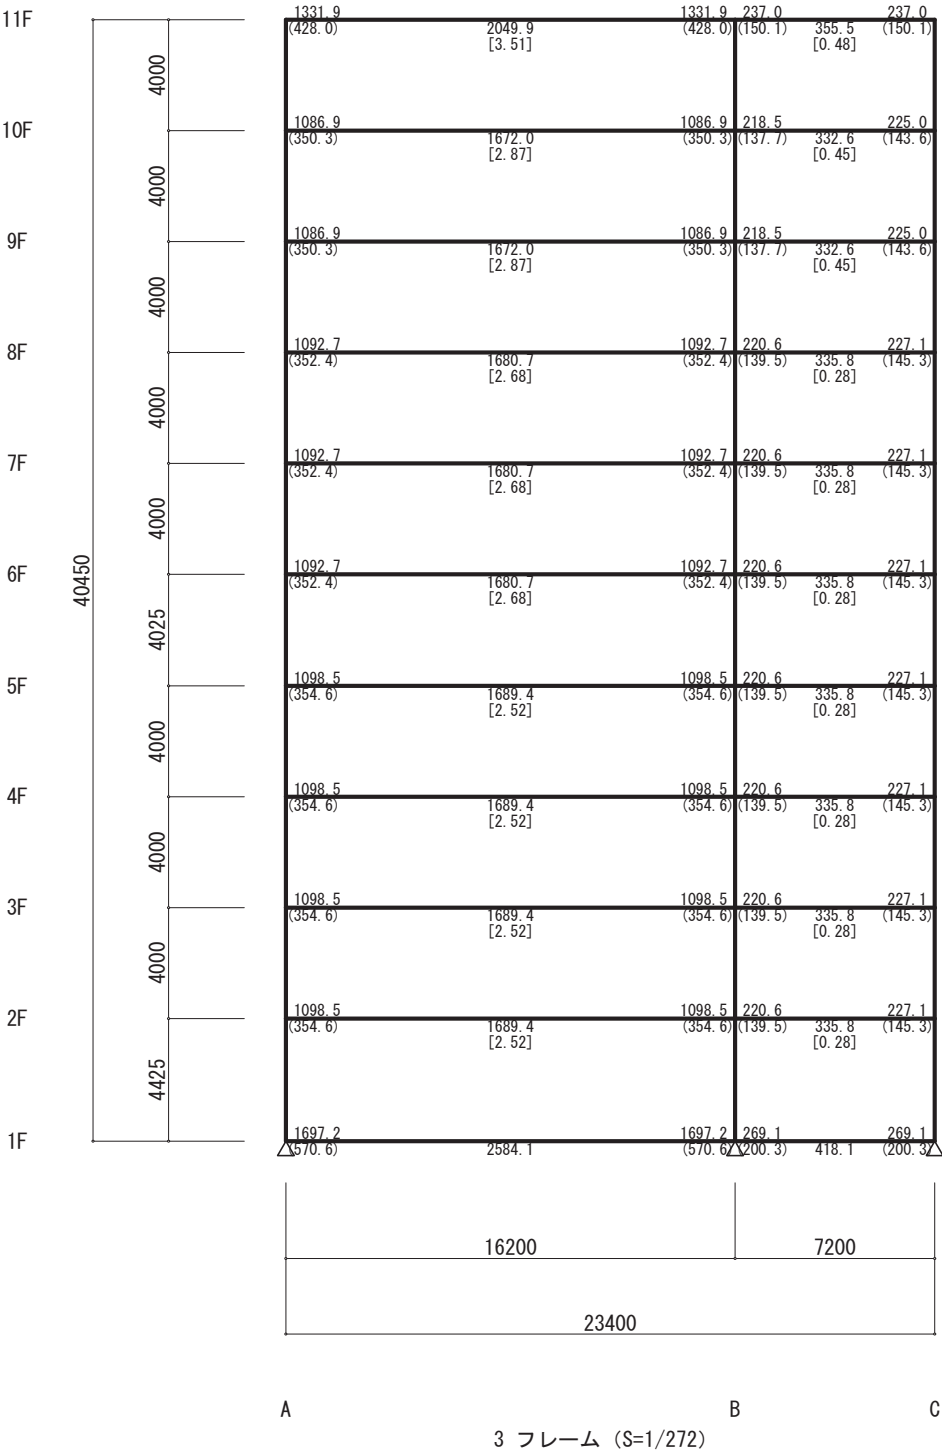


固定荷重+積載荷重

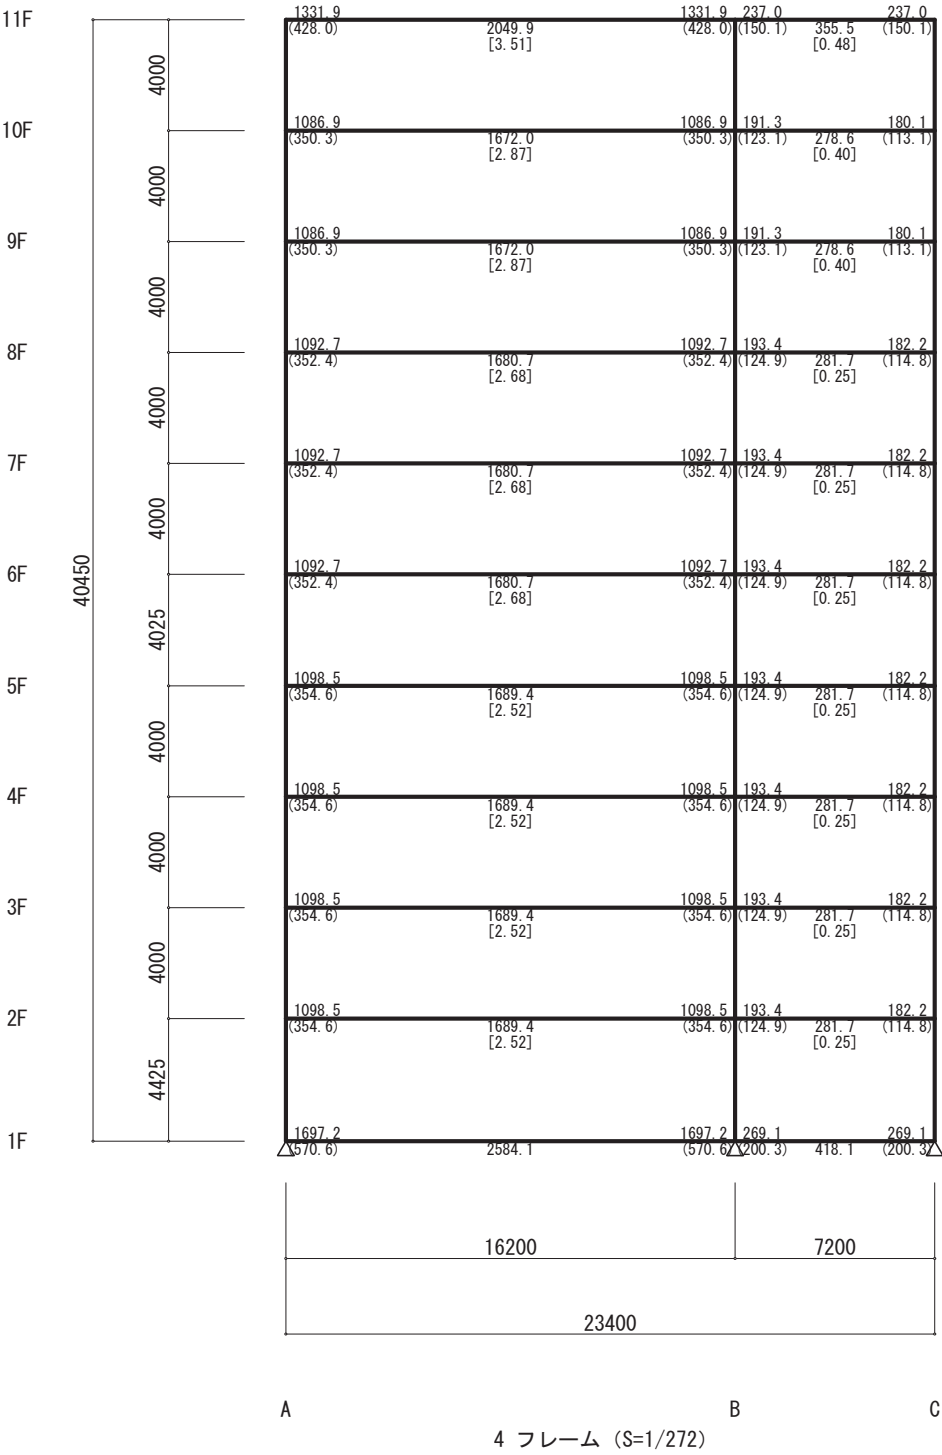

固定荷重+積載荷重

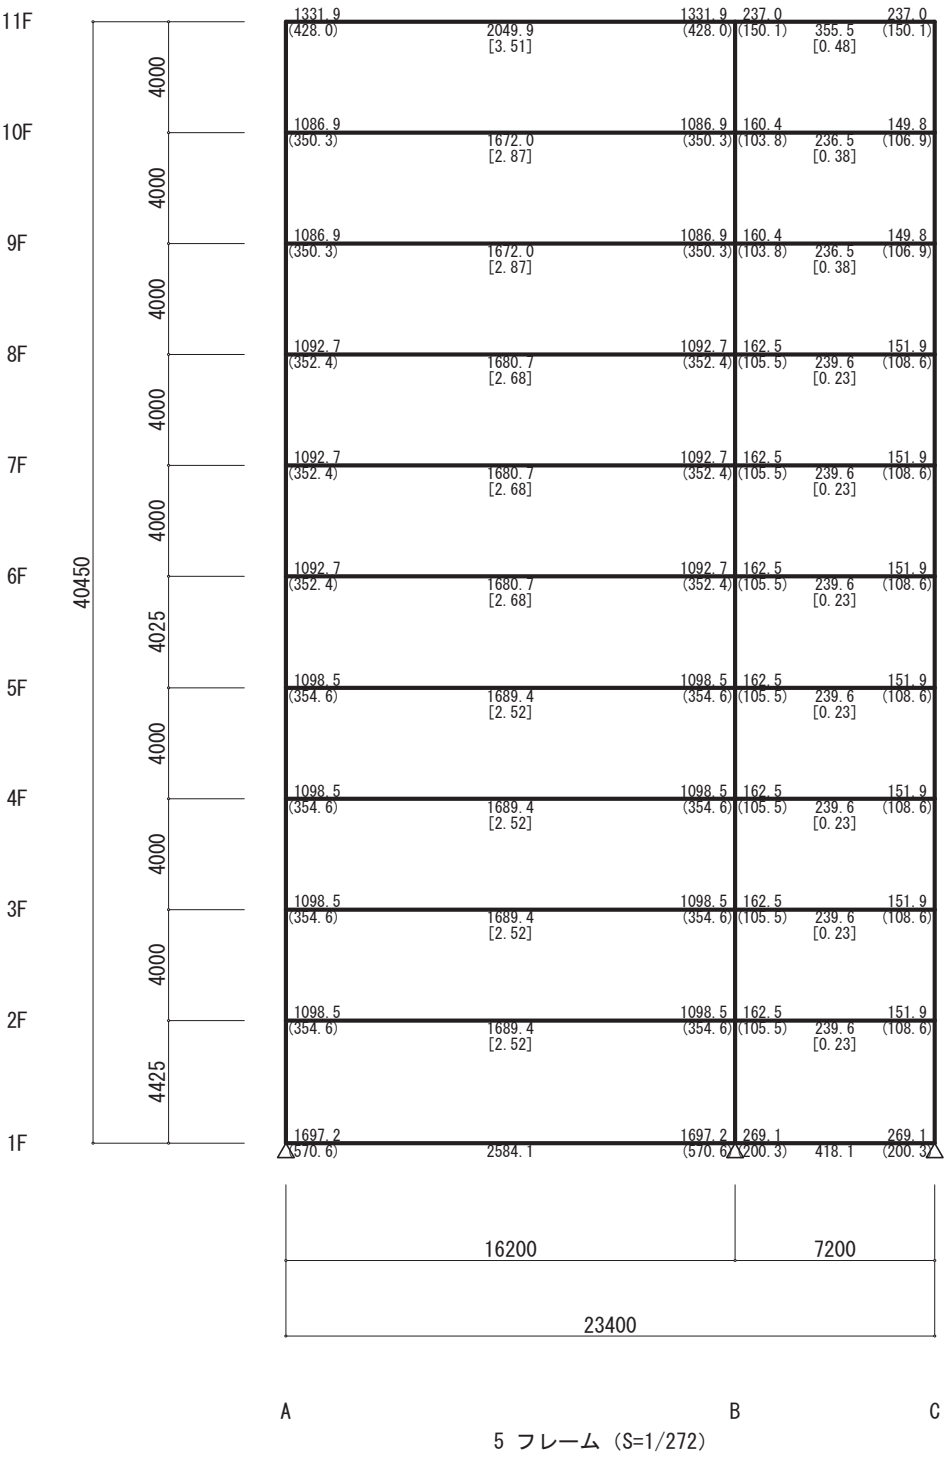

固定荷重+積載荷重

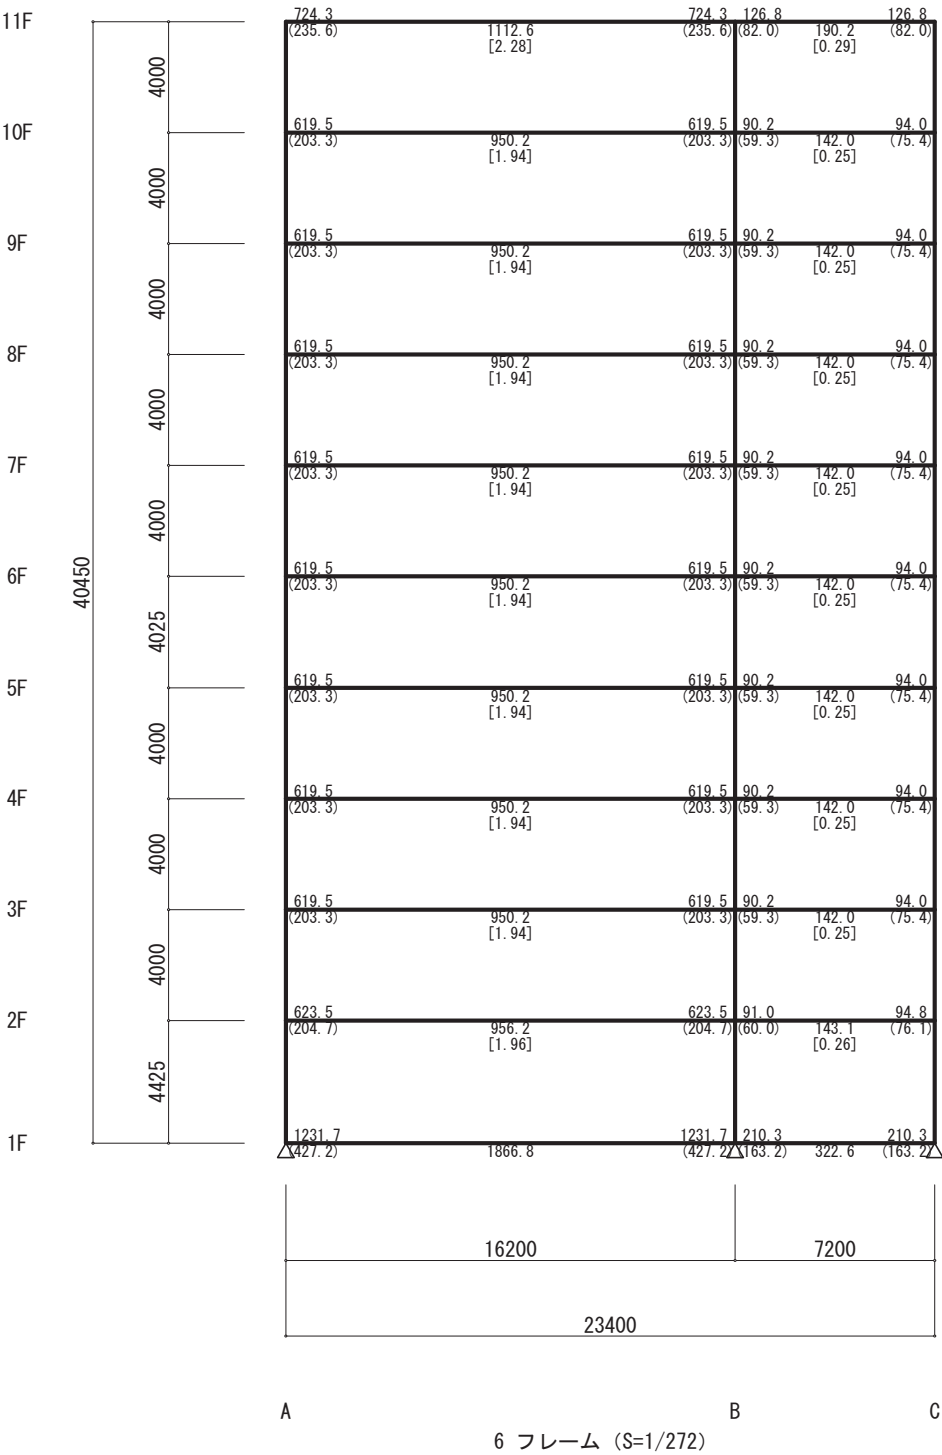

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q（固定荷重+積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087
	2	3	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087
	3	4	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087
	4	5	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
9F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
8F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
7F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
6F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
5F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
4F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
3F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
2F	1	2	62.2	62.2	94.0	51.5	51.5	0.0	0.0	0.039
	2	3	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	3	4	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	4	5	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	5	6	62.2	62.2	94.0	51.5	51.5	0.0	0.0	0.039
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	2	3	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	3	4	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	4	5	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	5	6	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
10F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
9F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
8F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
7F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
6F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
5F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
4F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
3F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
2F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
10F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
9F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.038
	5	6	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
4F	1	2	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.038
	5	6	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
3F	1	2	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.038
	5	6	18.8	18.8	28.2	15.7	15.7	0.0	0.0	0.032
2F	1	2	19.6	19.6	29.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.034
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	19.6	19.6	29.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.039
	5	6	19.6	19.6	29.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.034
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	724.3	724.3	1112.6	235.6	235.6	0.0	0.0	2.277
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
10F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	623.5	623.5	956.2	204.7	204.7	0.0	0.0	1.957
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	1231.7	1231.7	1866.8	427.2	427.2	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1331.9	1331.9	2049.9	428.0	428.0	0.0	0.0	3.513
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1331.9	1331.9	2049.9	428.0	428.0	0.0	0.0	3.513
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1331.9	1331.9	2049.9	428.0	428.0	0.0	0.0	3.513

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	1331.9	1331.9	2049.9	428.0	428.0	0.0	0.0	3.513
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	724.3	724.3	1112.6	235.6	235.6	0.0	0.0	2.277
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
10F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
5F	A	B	619. 5	619. 5	950. 2	203. 3	203. 3	0. 0	0. 0	1. 944
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
4F	A	B	619. 5	619. 5	950. 2	203. 3	203. 3	0. 0	0. 0	1. 944
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
3F	A	B	619. 5	619. 5	950. 2	203. 3	203. 3	0. 0	0. 0	1. 944
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
2F	A	B	623. 5	623. 5	956. 2	204. 7	204. 7	0. 0	0. 0	1. 957
	B	C	91. 0	94. 8	143. 1	60. 0	76. 1	0. 0	0. 0	0. 255
1F	A	B	1231. 7	1231. 7	1866. 8	427. 2	427. 2	0. 0	0. 0	
	B	C	210. 3	210. 3	322. 6	163. 2	163. 2	0. 0	0. 0	



A-1. 2 節点重量



A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）


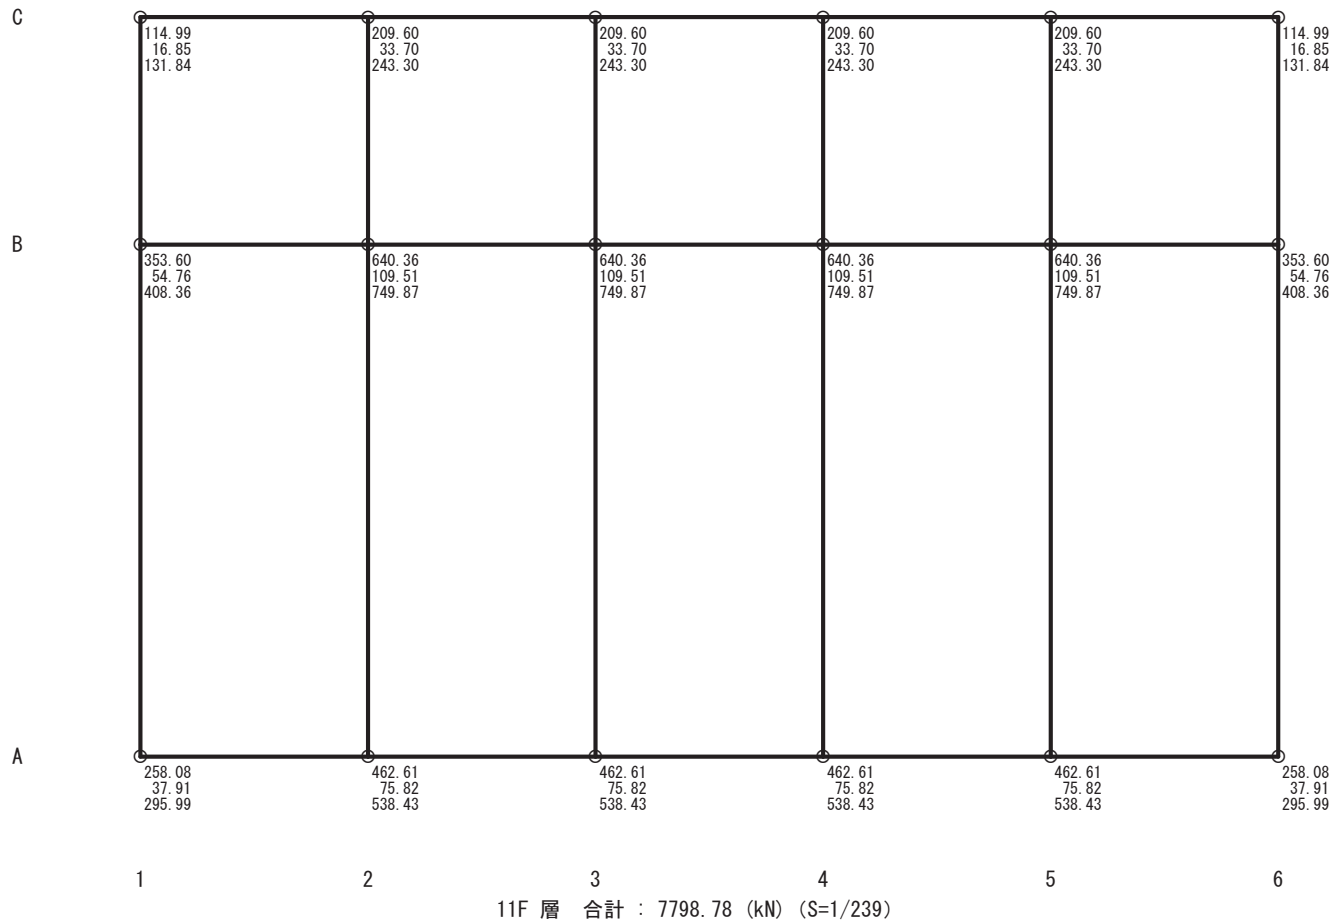


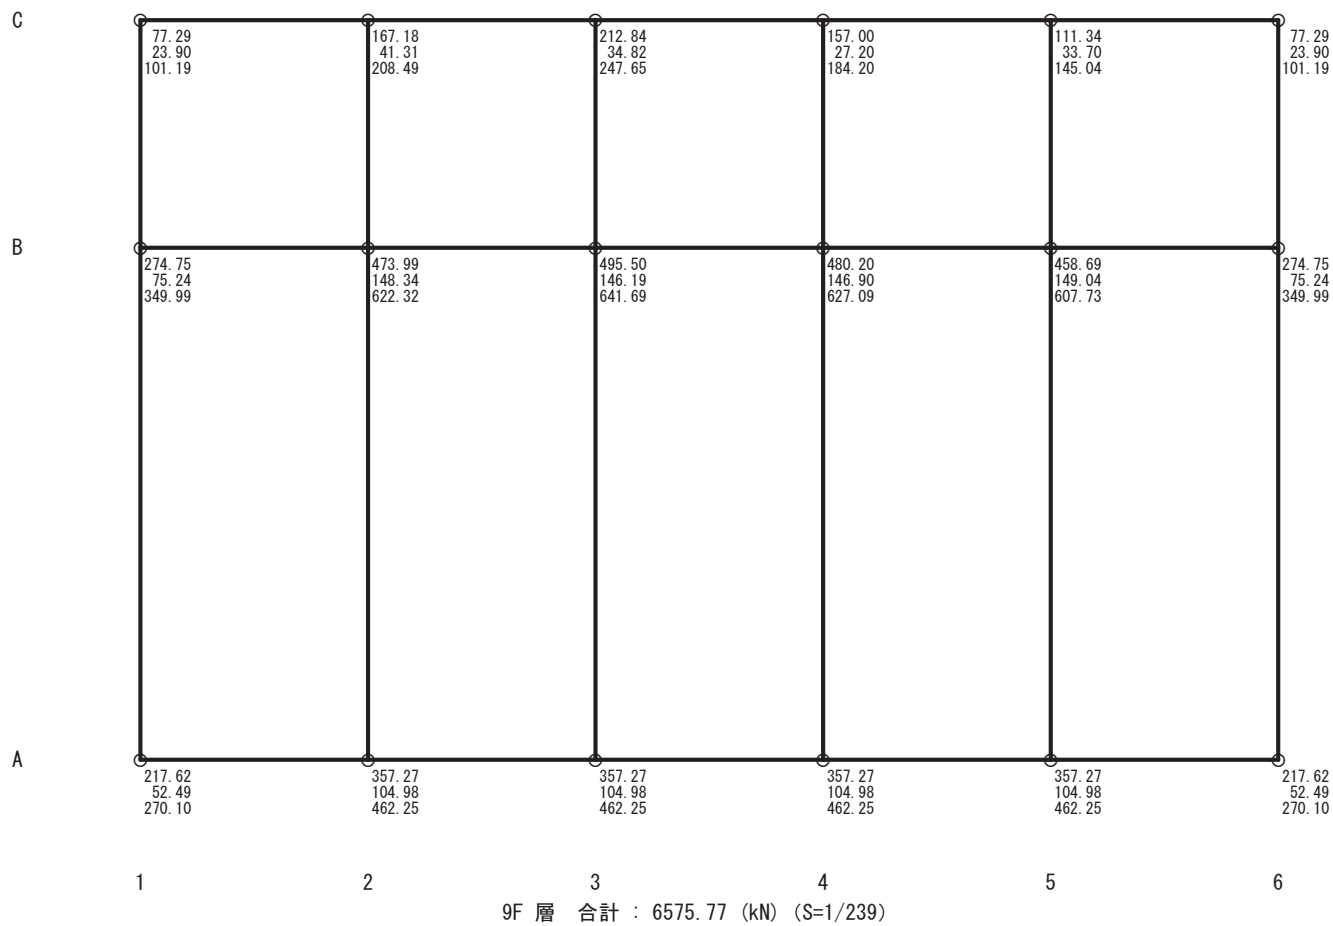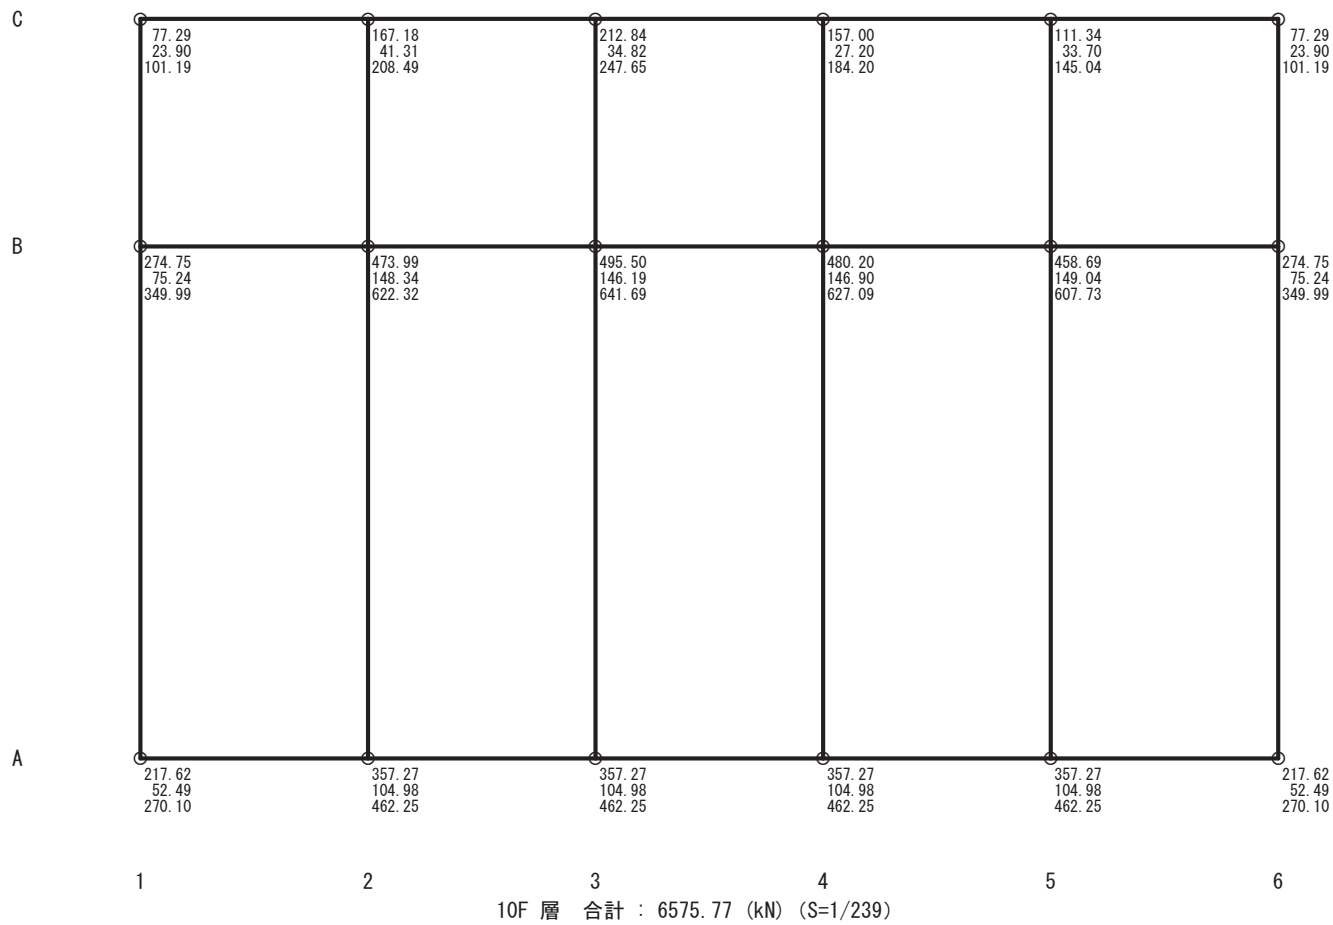

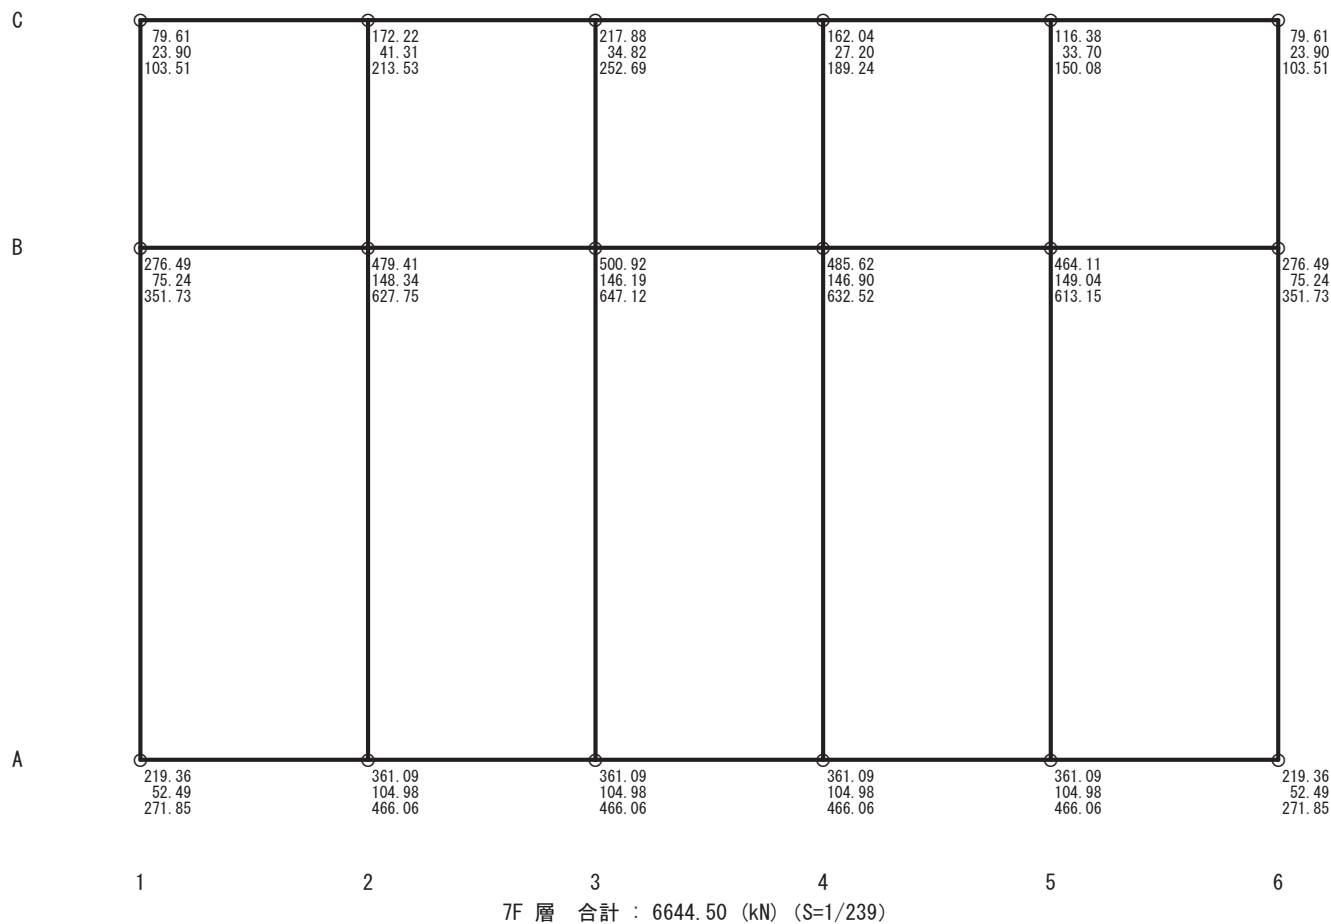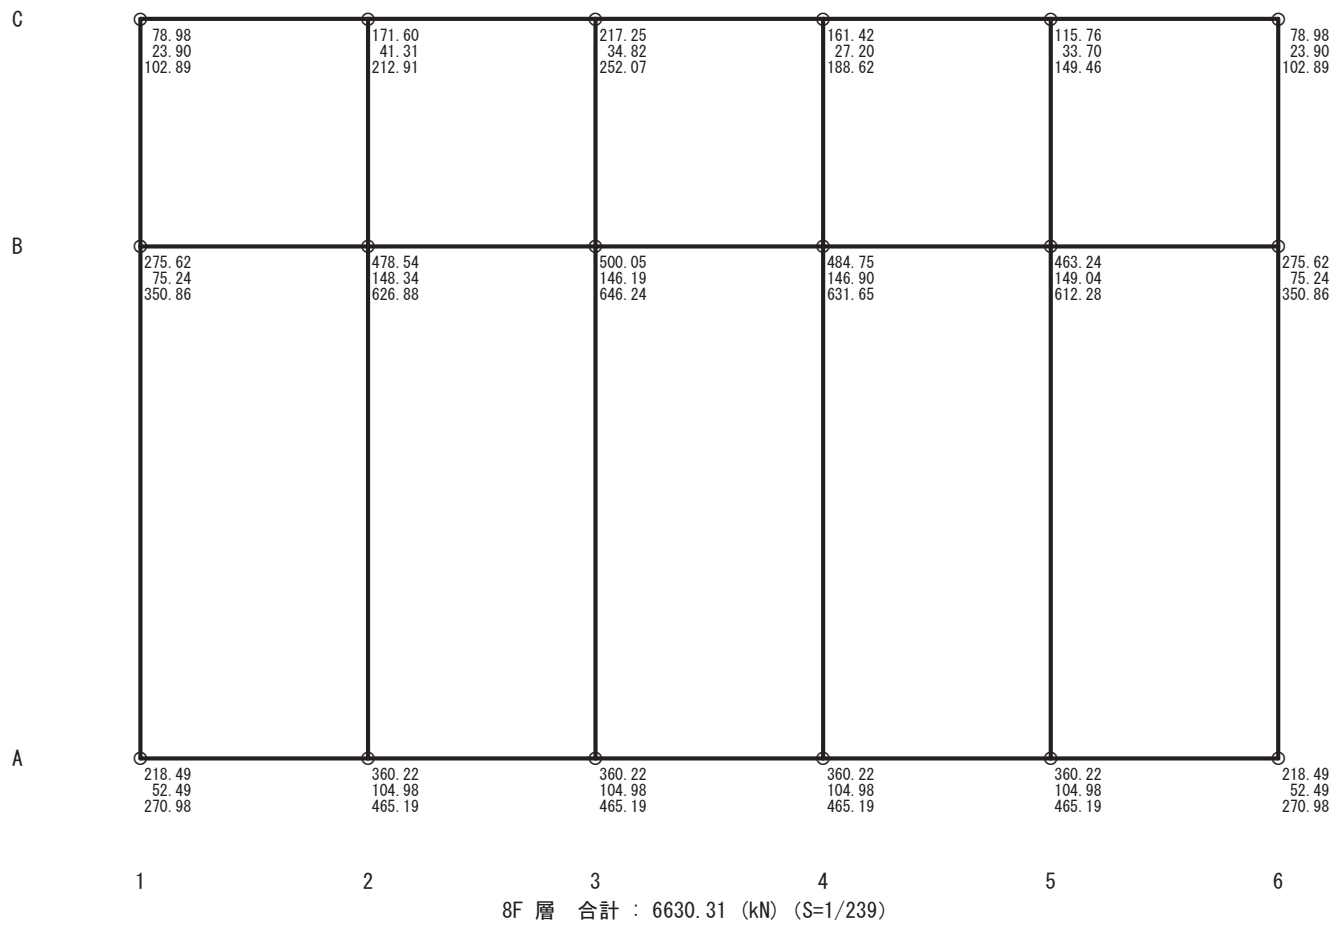


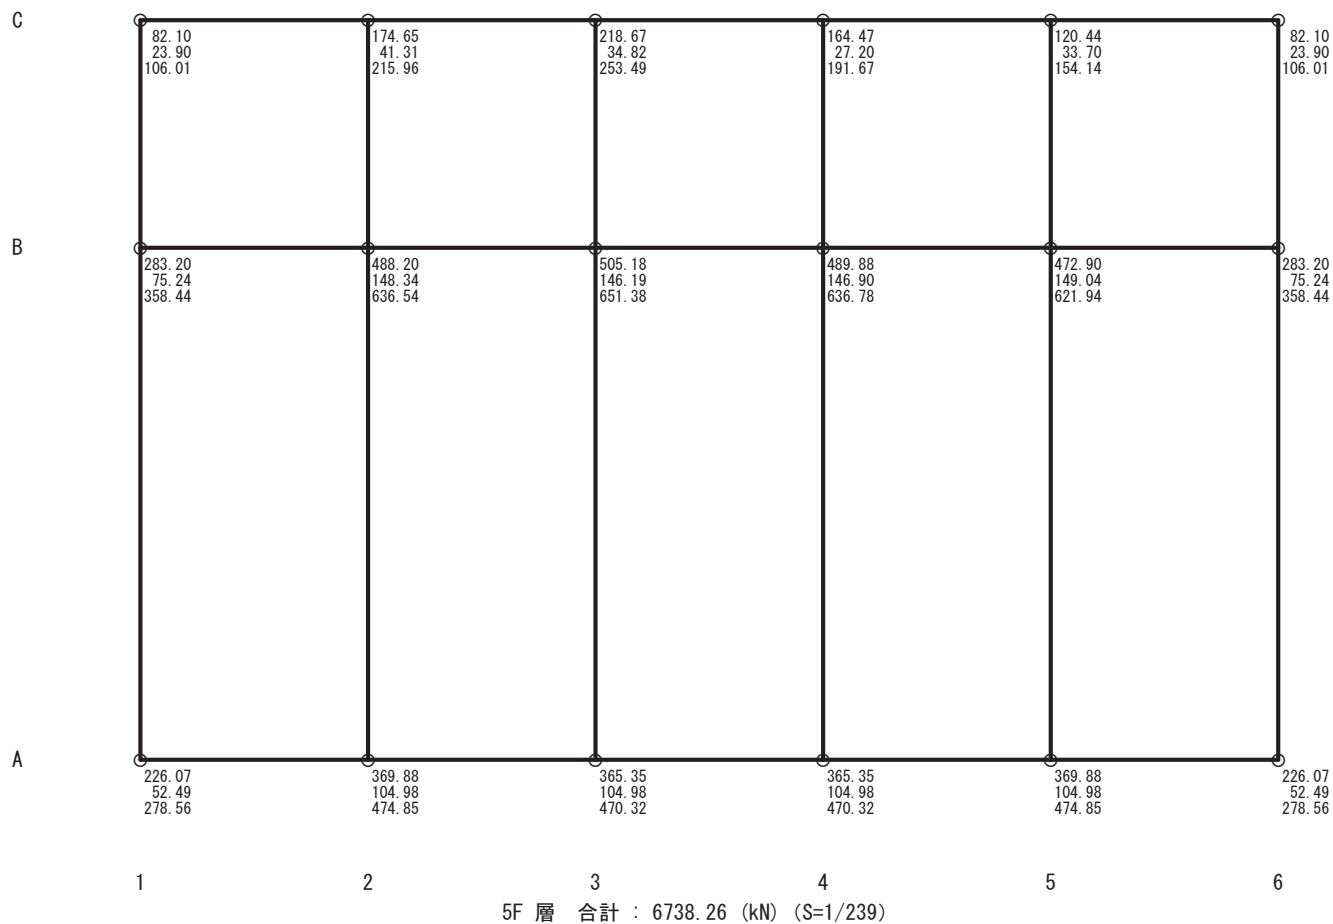
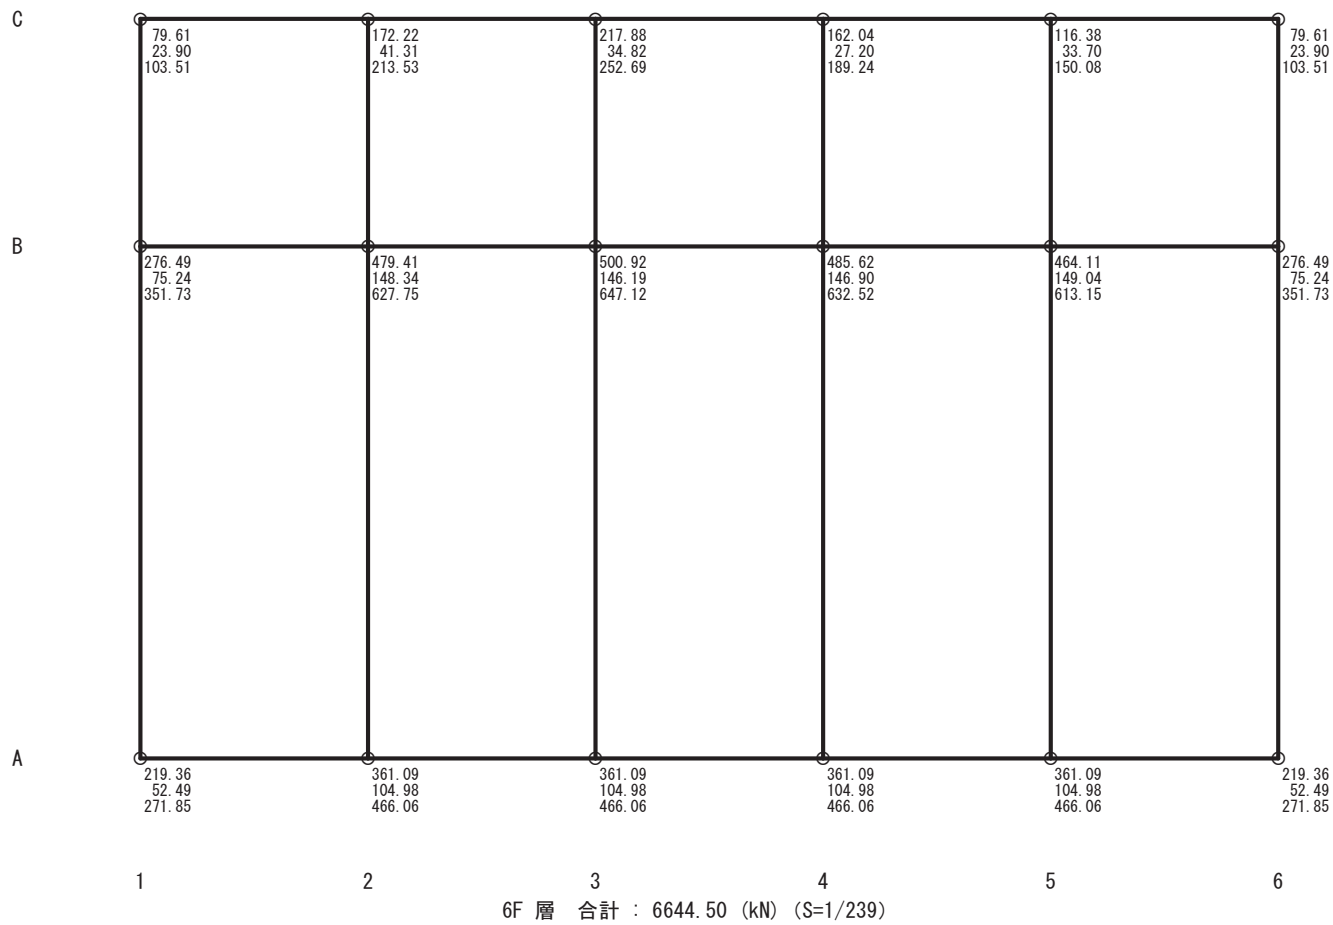


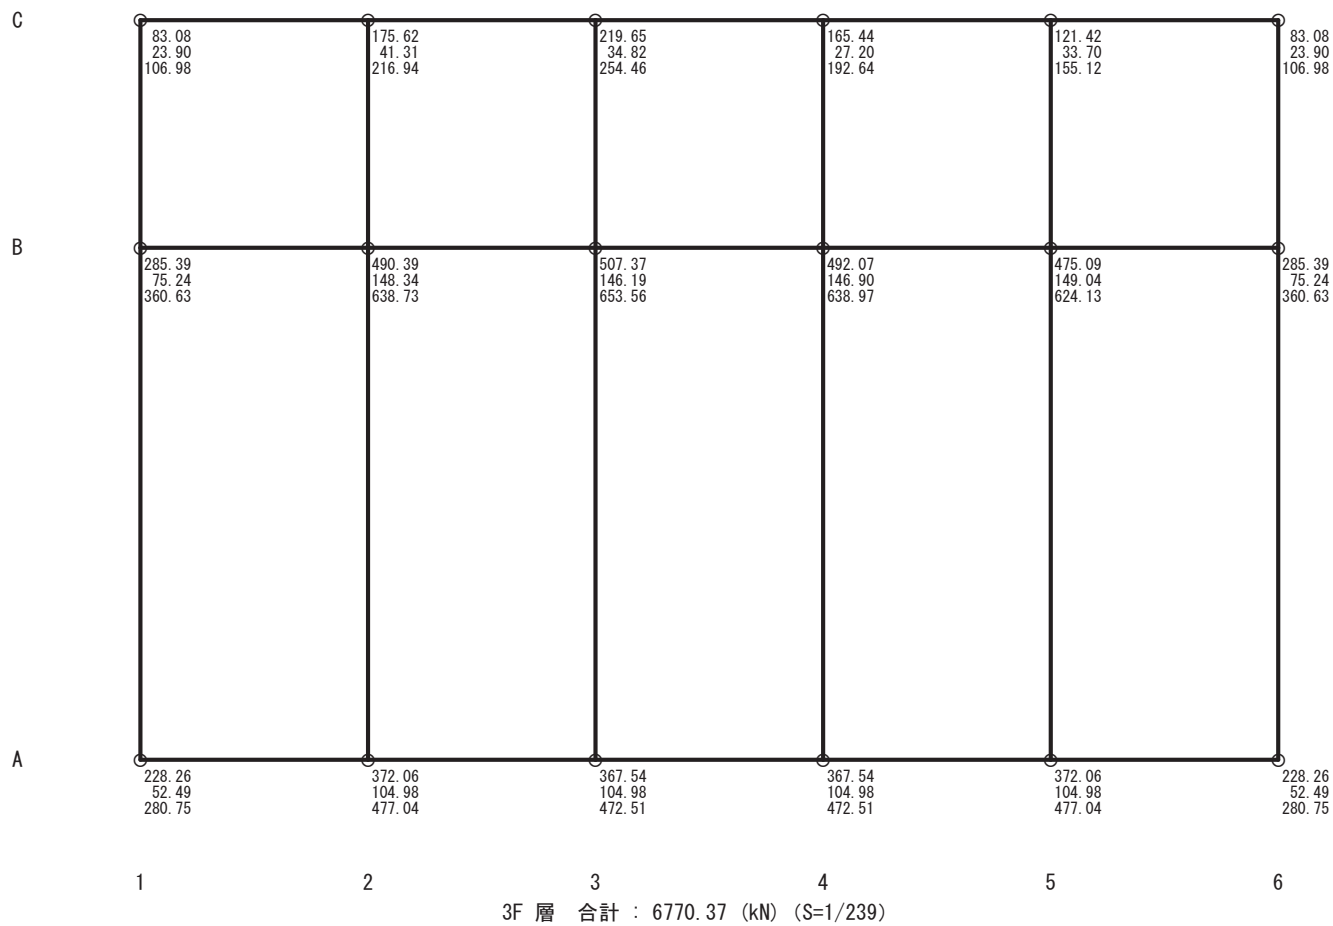
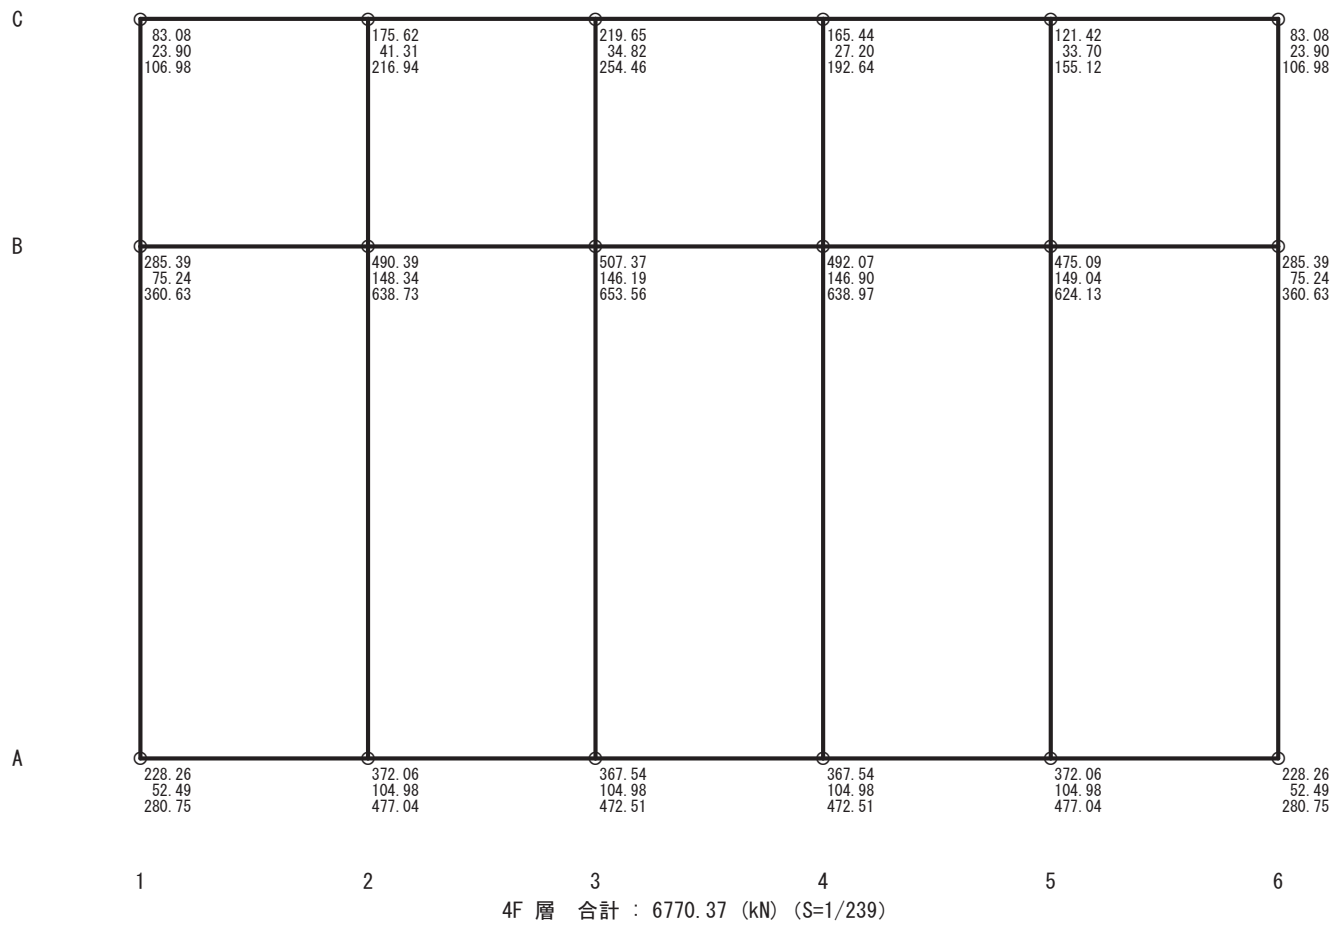


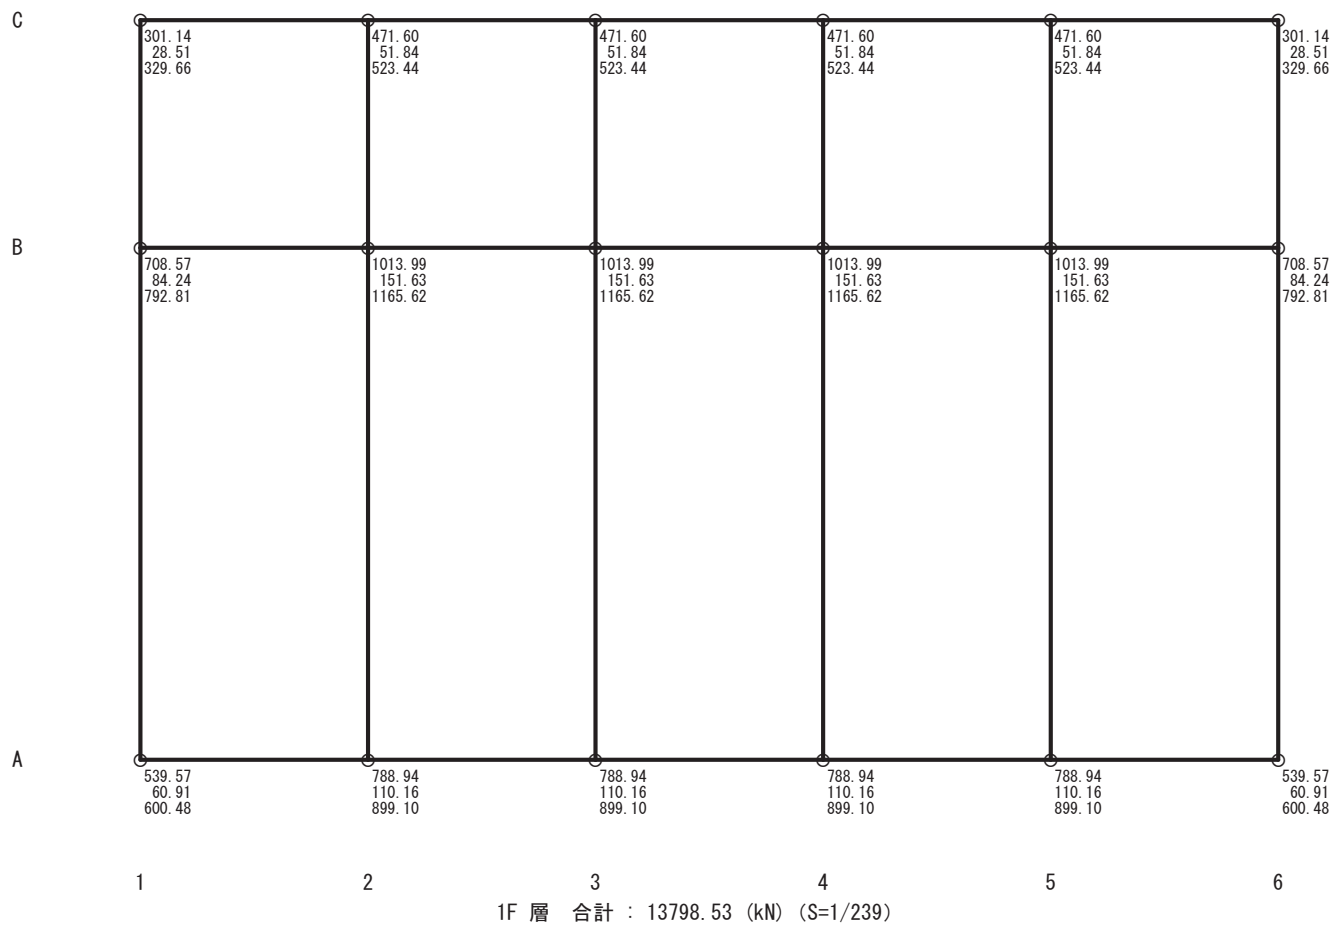
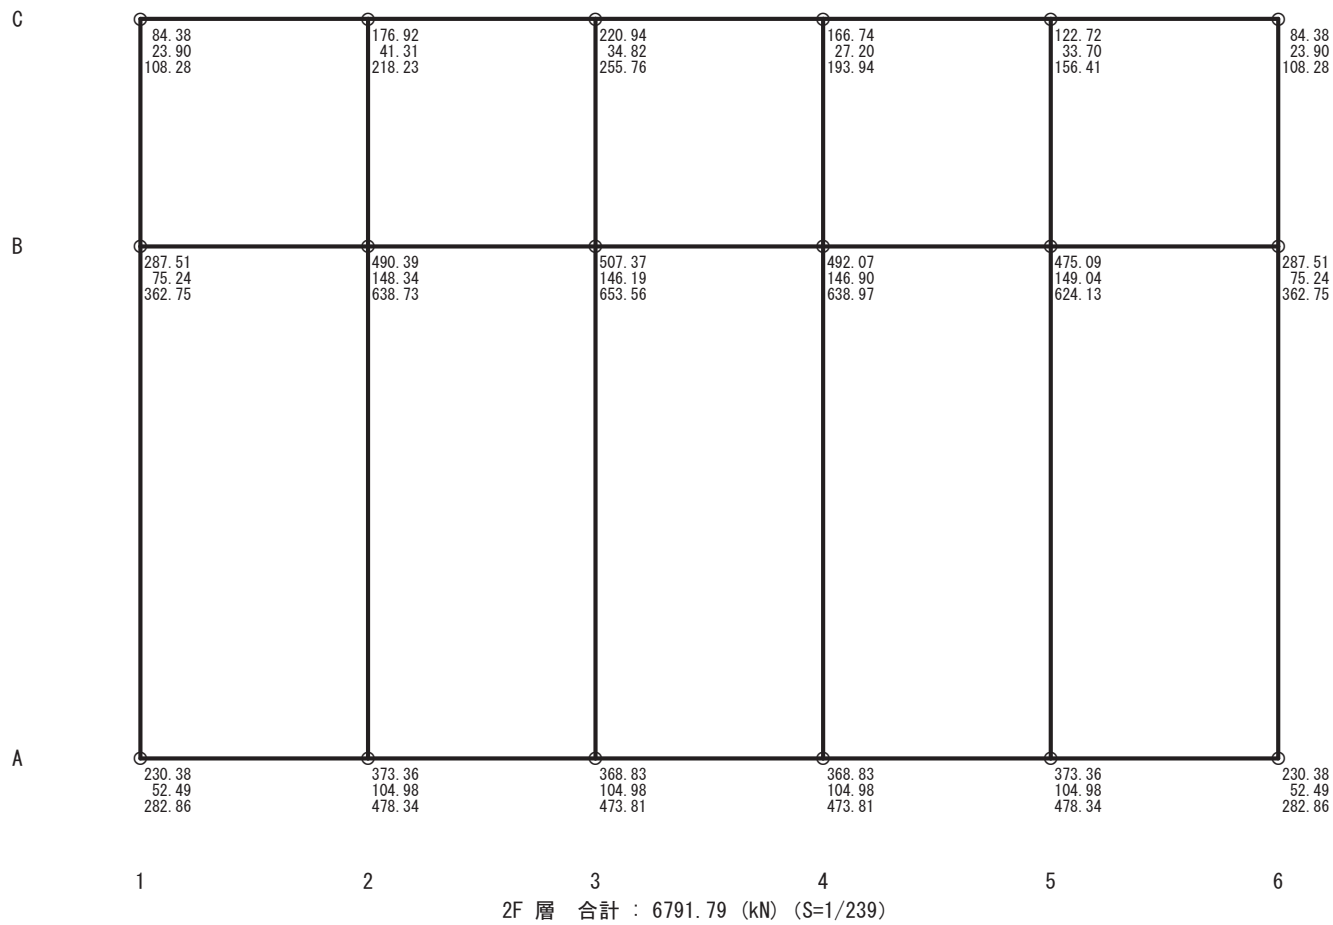




A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
 (kN)


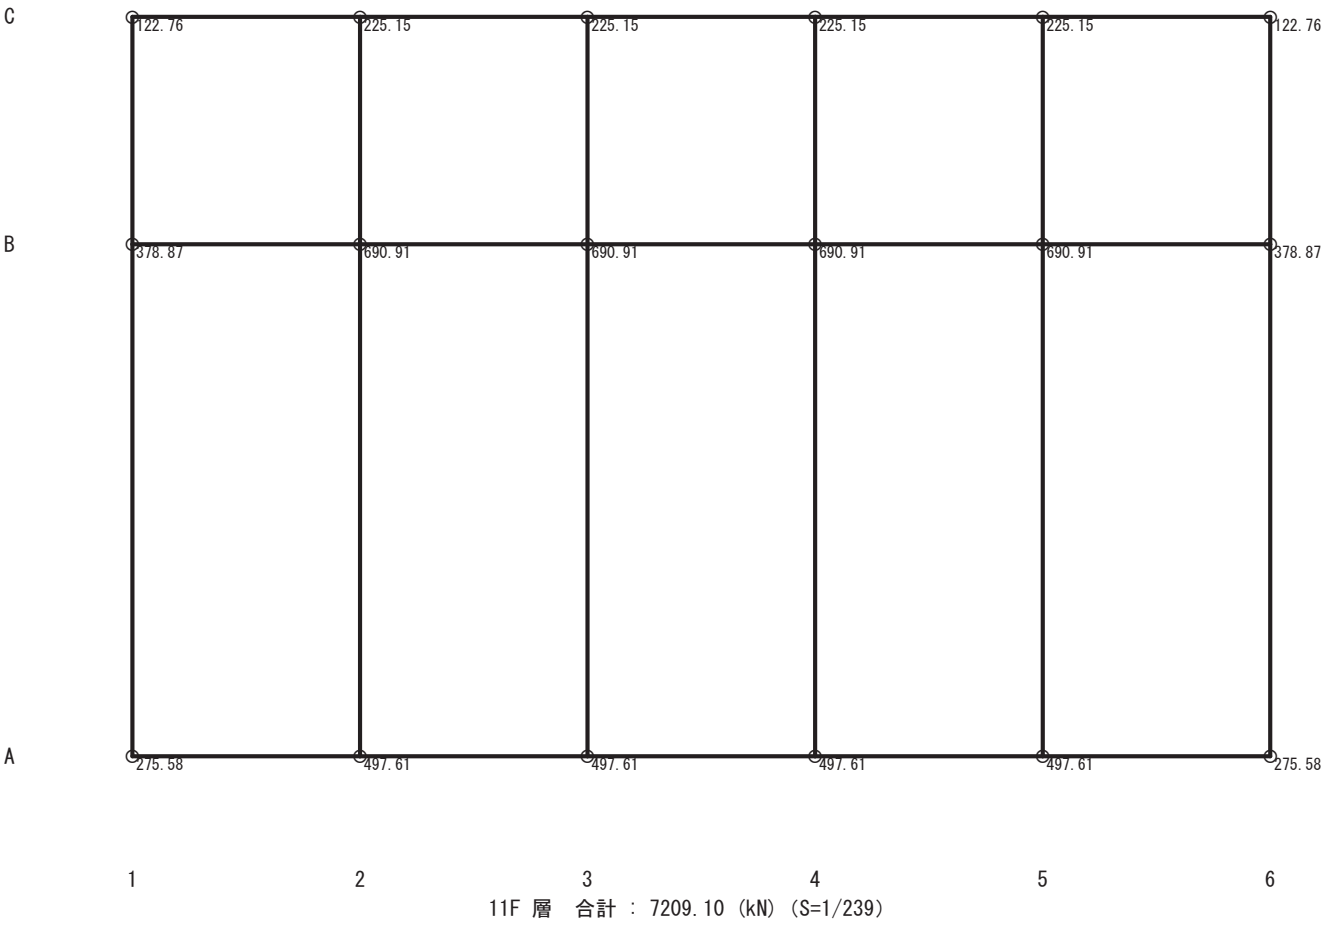


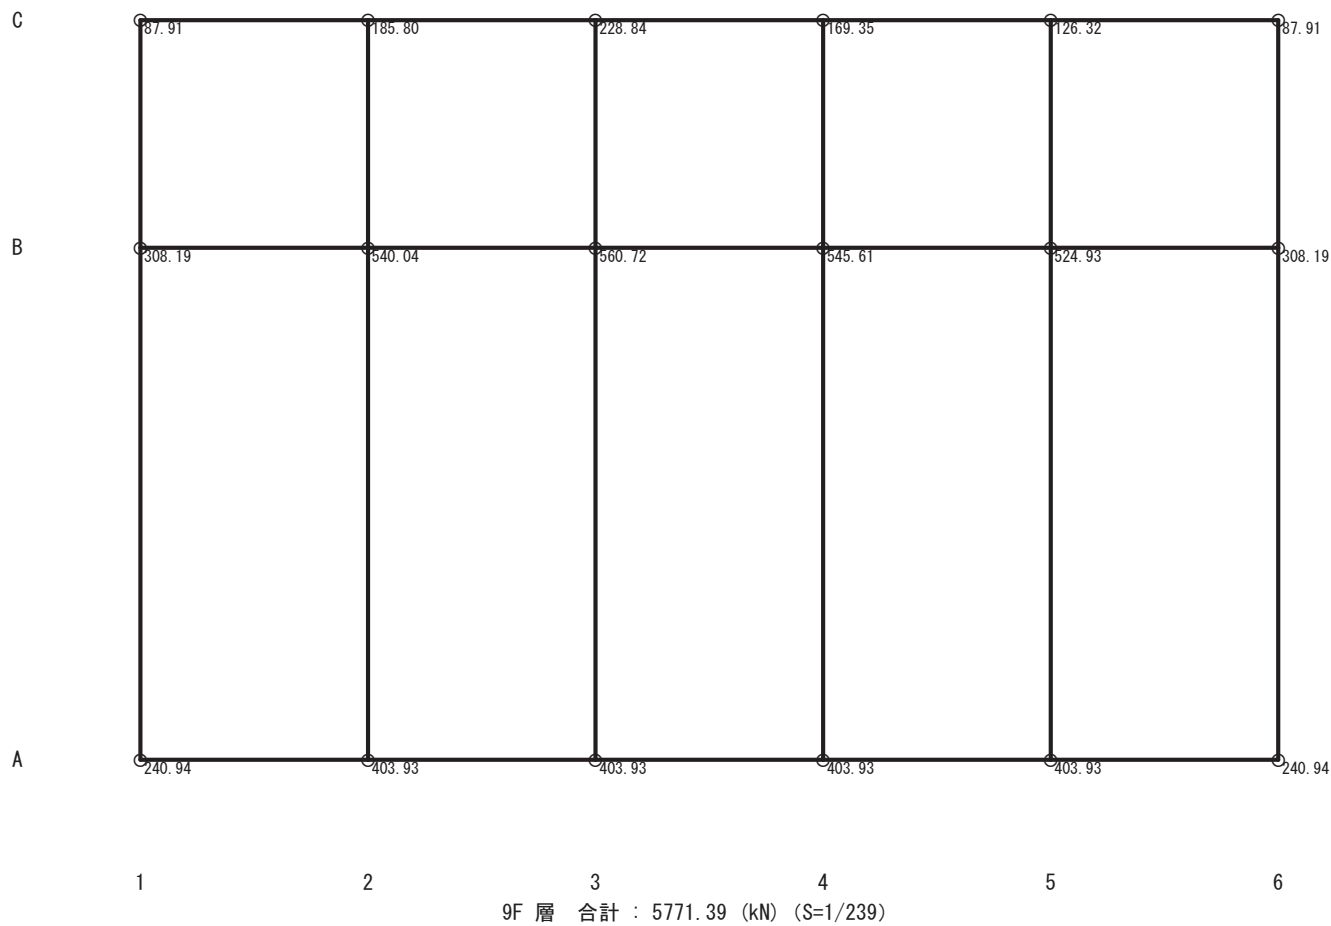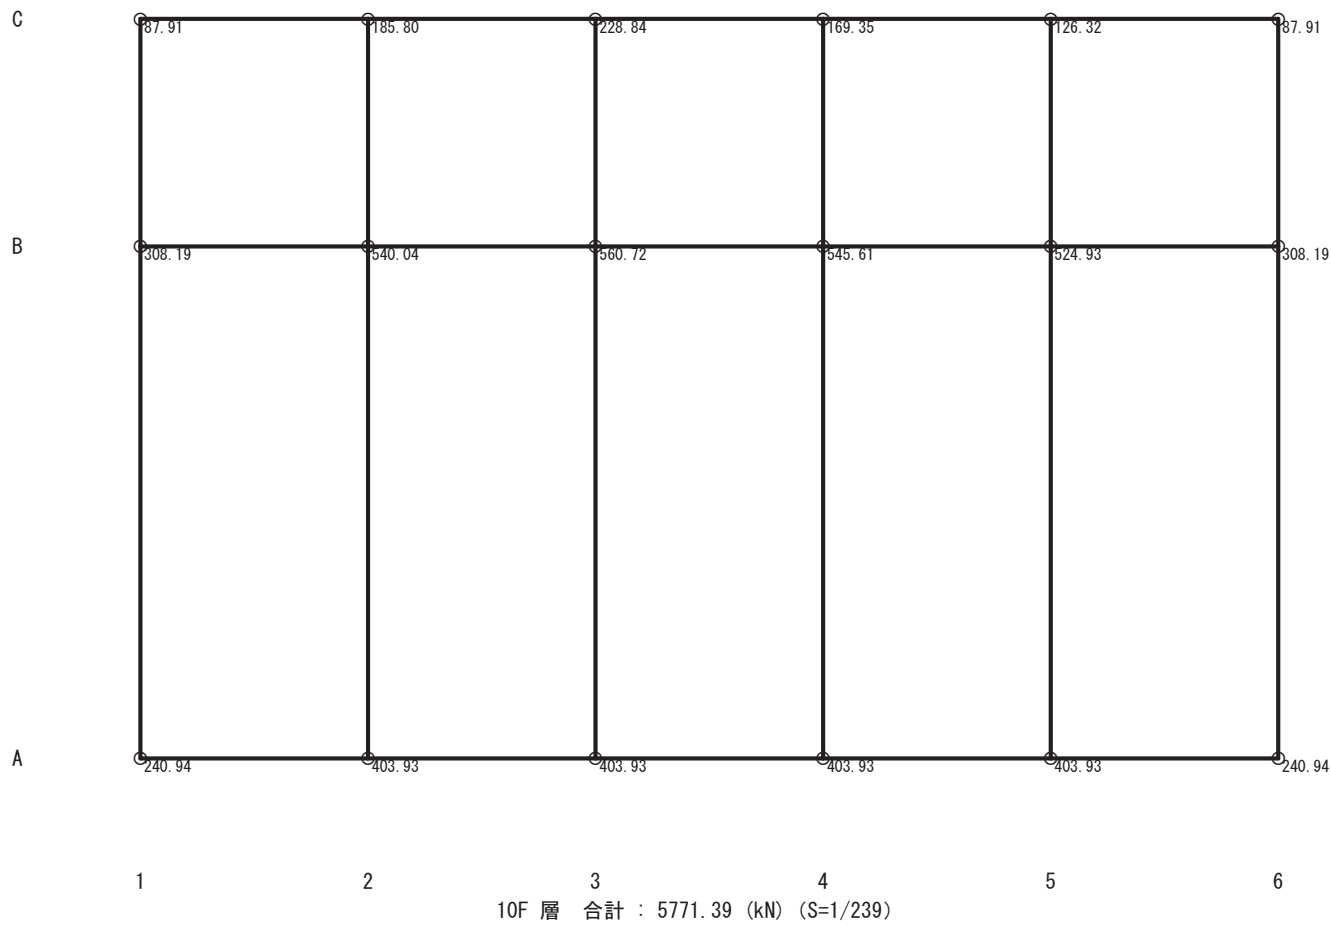

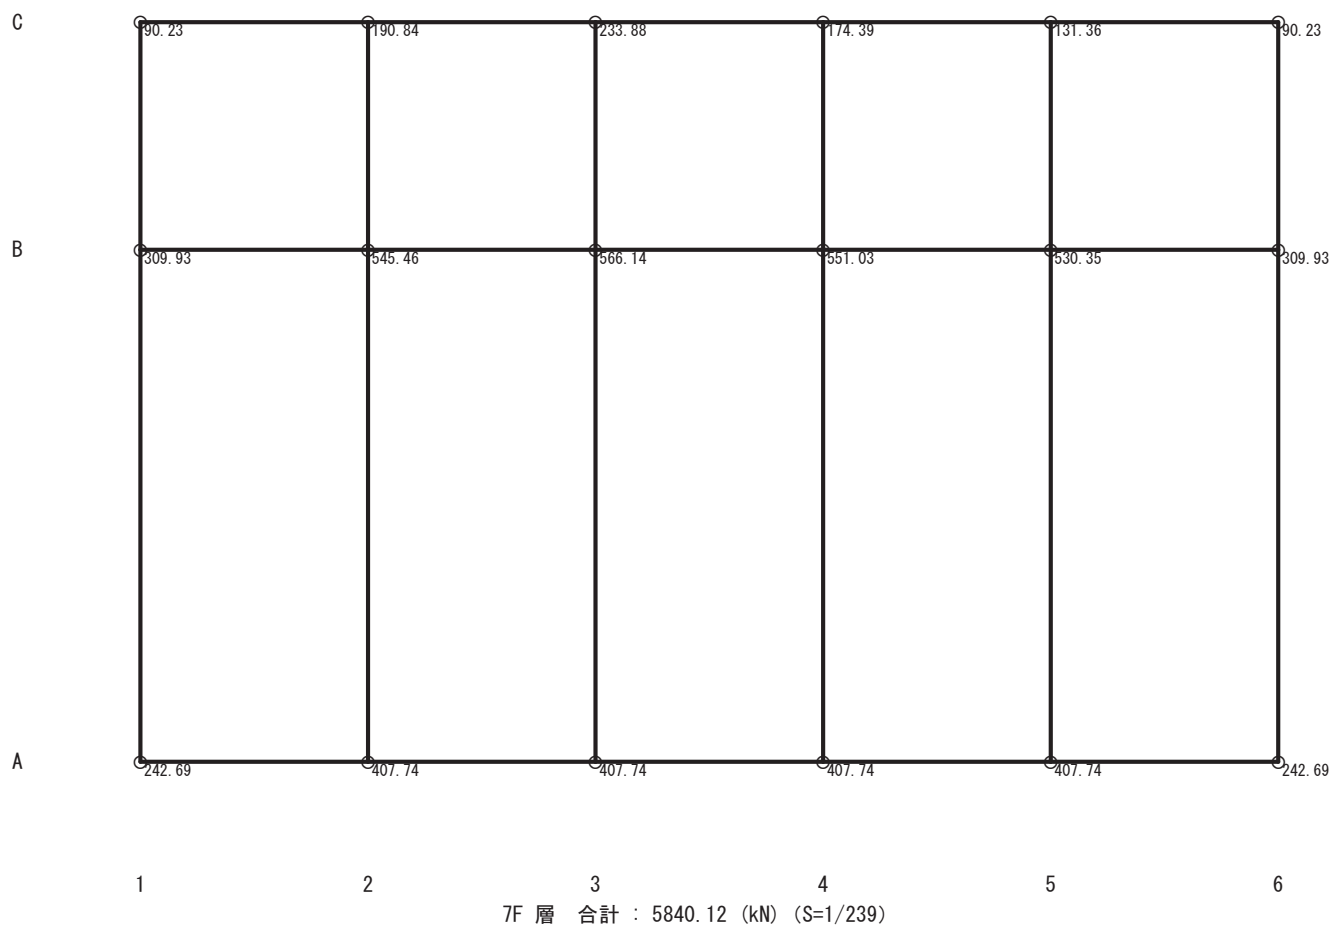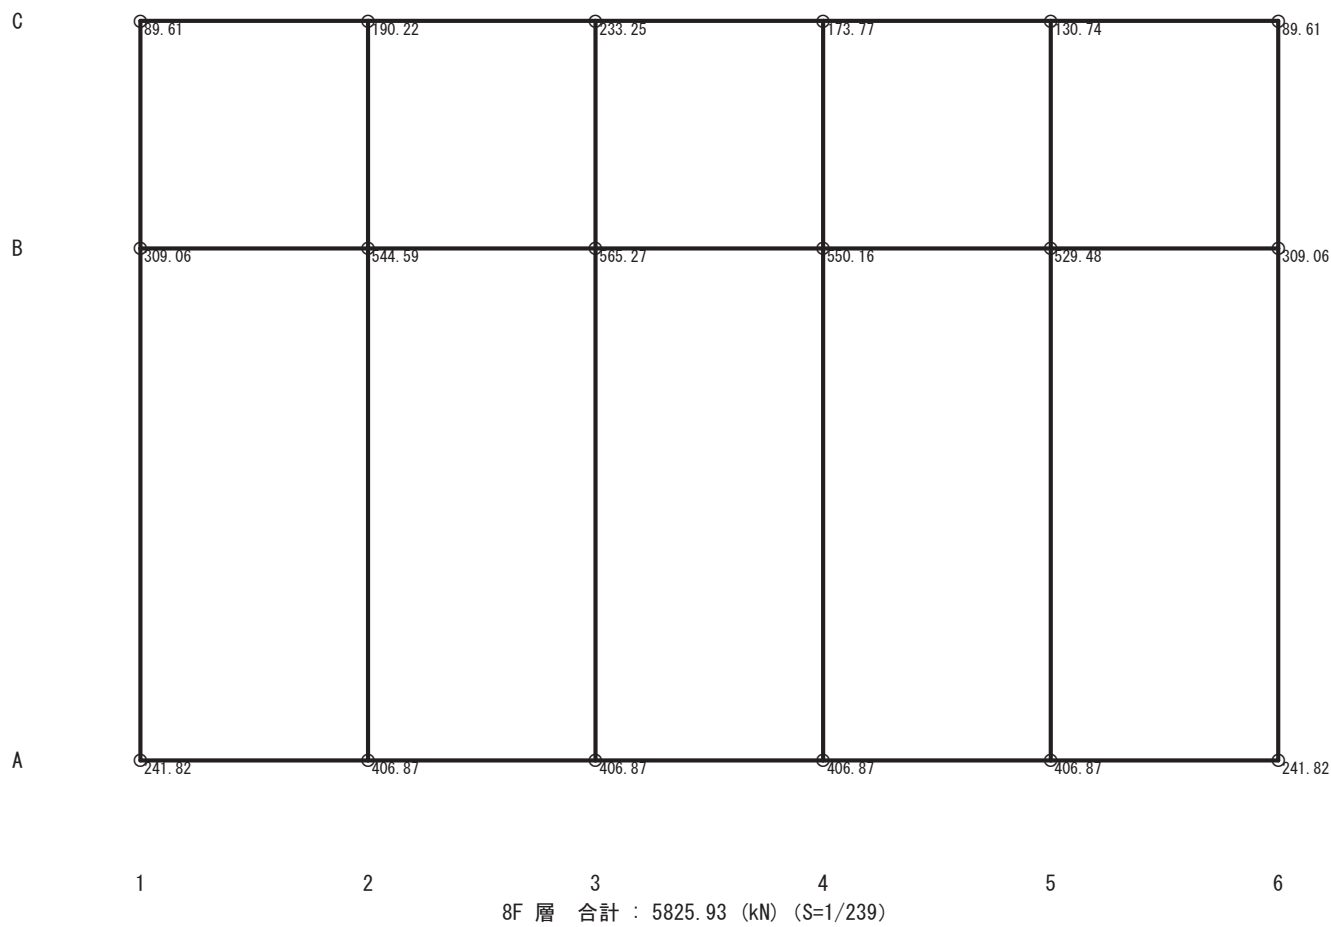

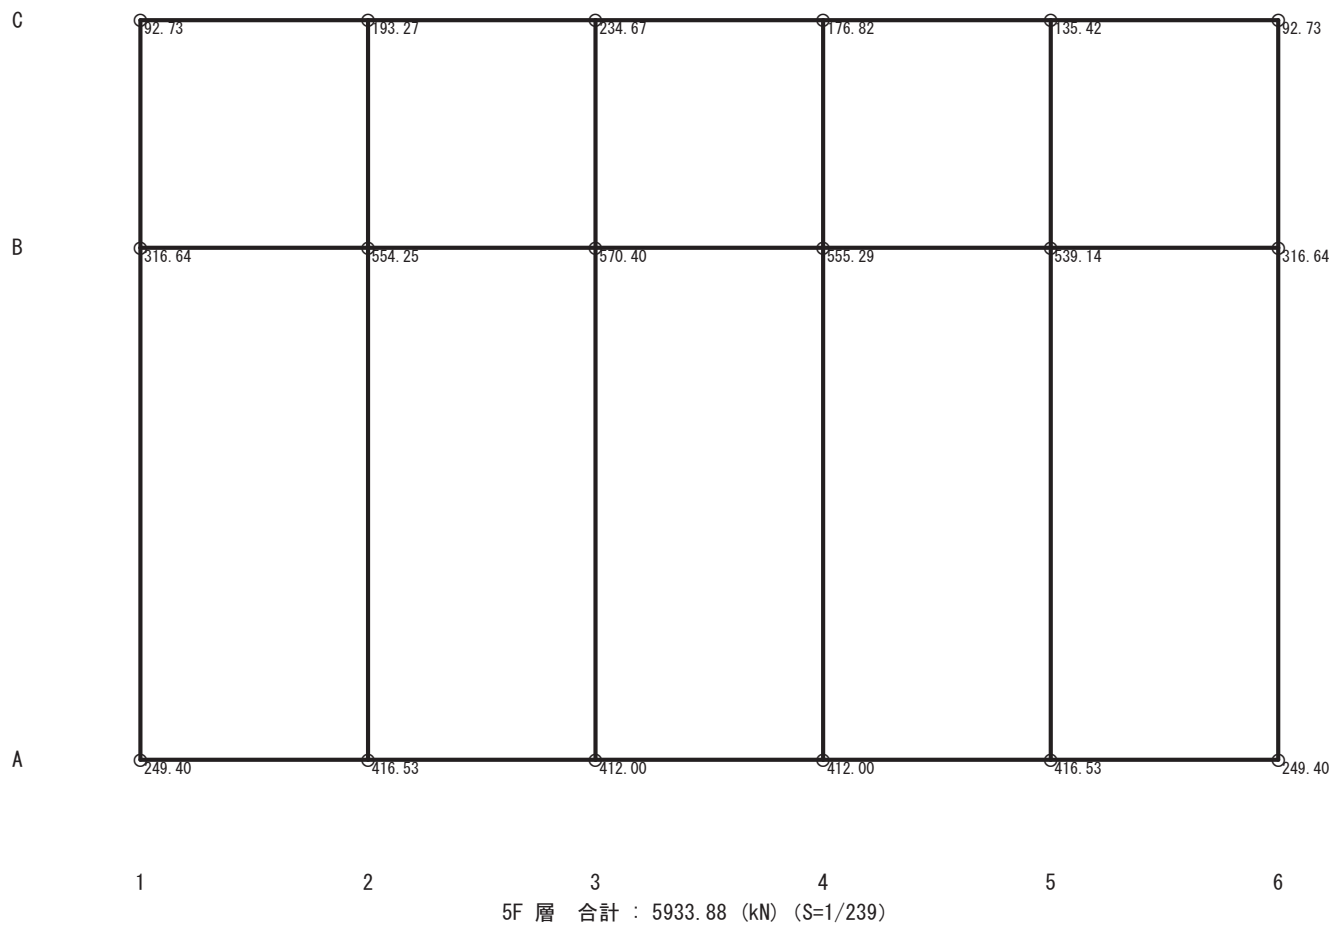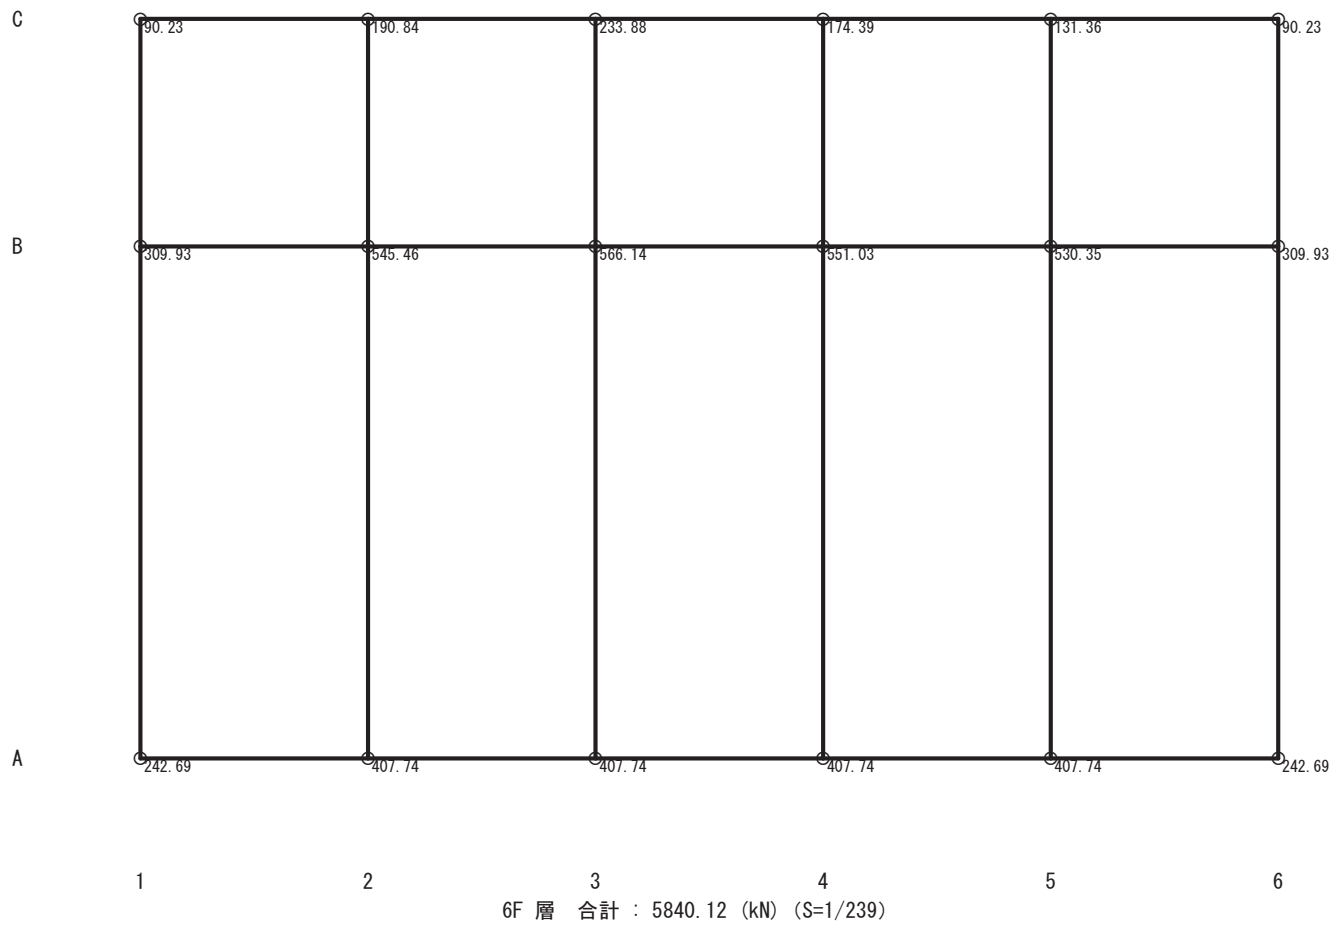

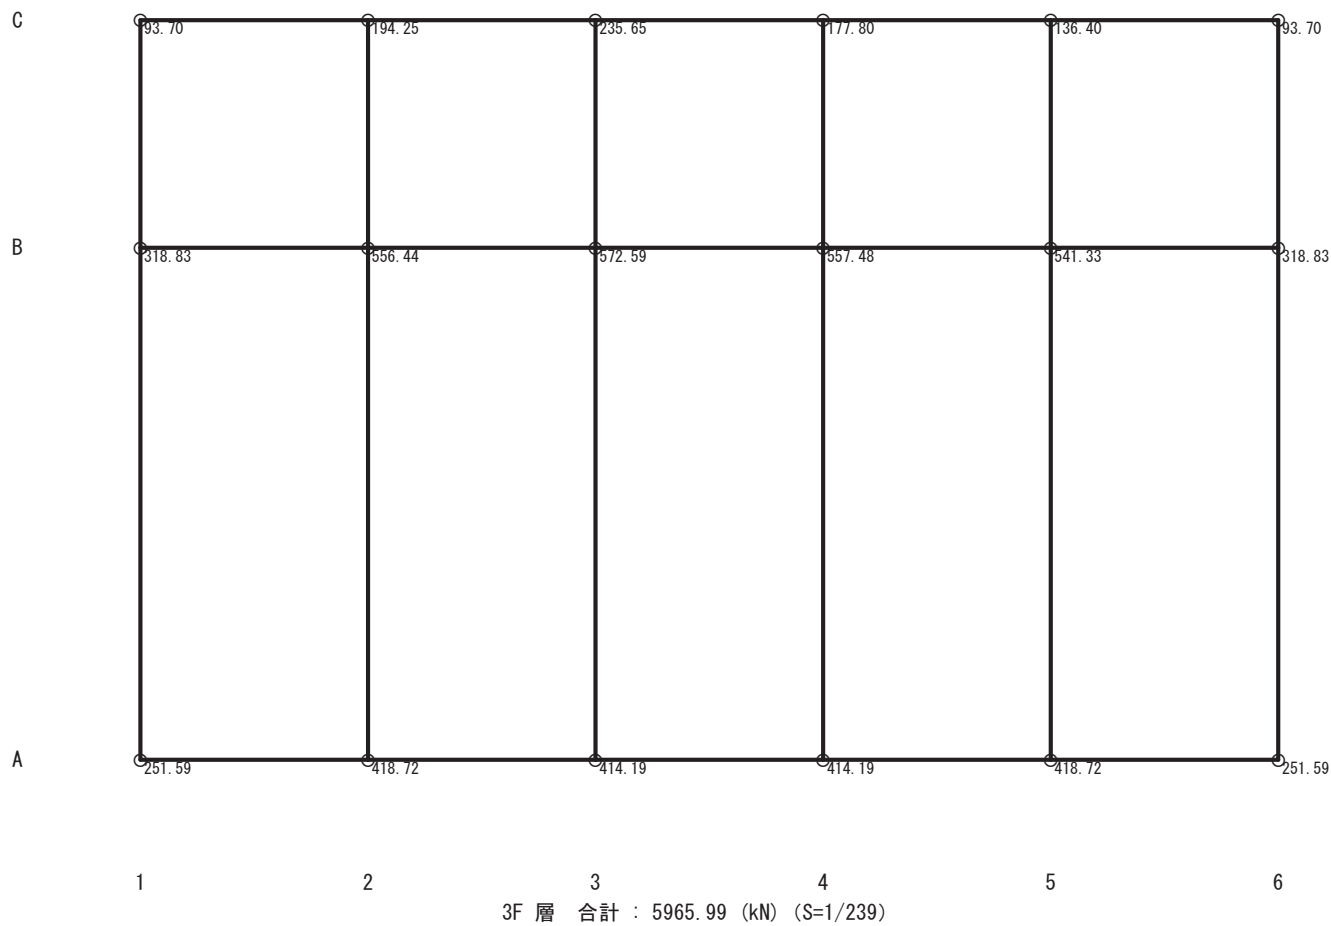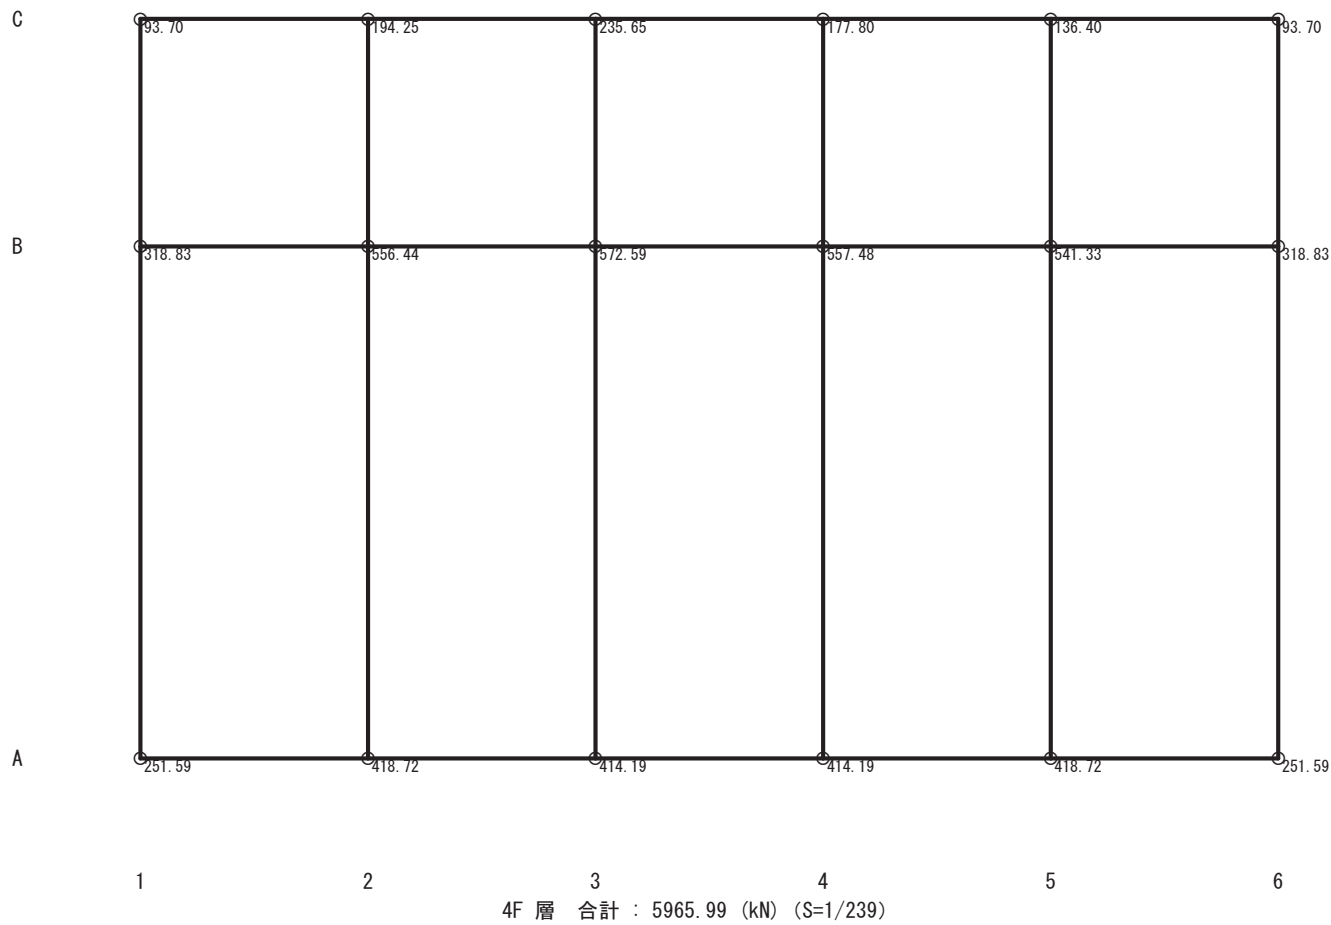

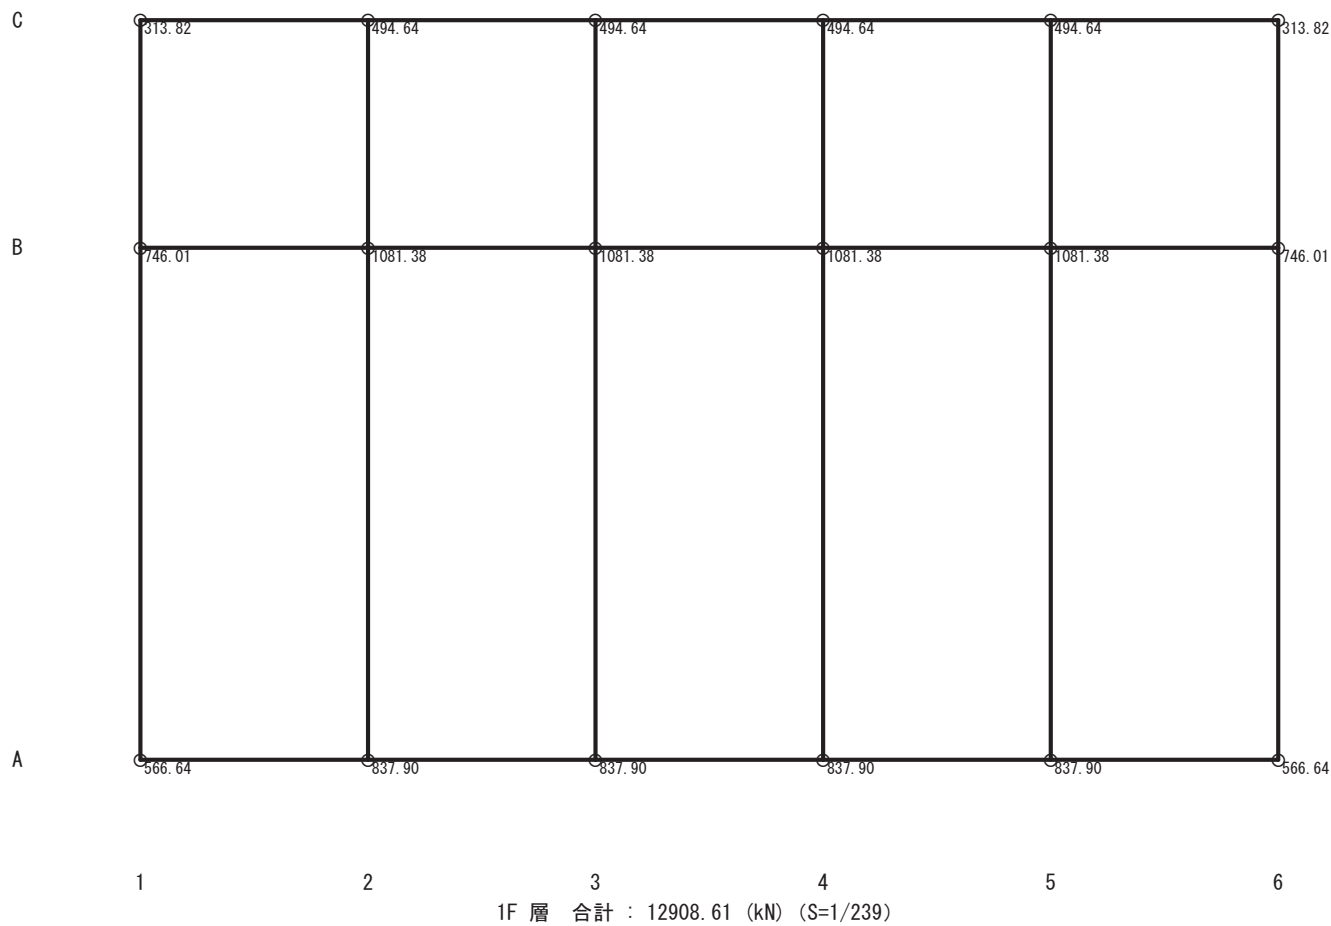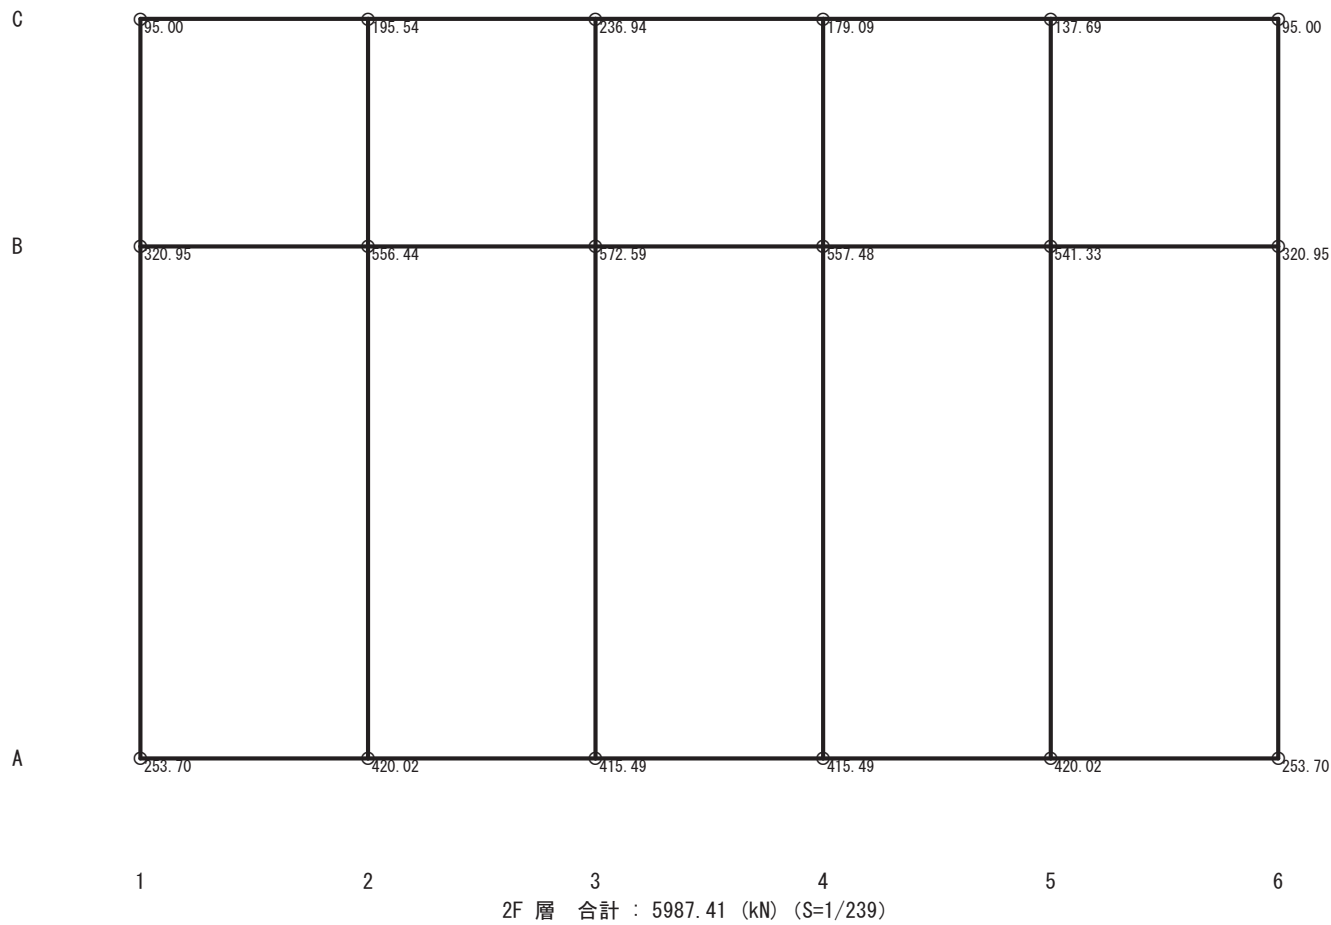

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による)・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 40.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00
T = h (0.02 + 0.01 α) = 40.00 × (0.02 + 0.01 × 1.00) = 1.200 (秒)
b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rt の下限値 = 0.600
Rt (固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	A	2541.6	7209.1	0.120	2.444	0.391		2819.1	0.0	2819.1
	B	3521.4								
	C	1146.1								
	sum	7209.1								
	Wi/A	8.56								
9F	A	2097.6	12980.5	0.216	2.010	0.322		4174.7	0.0	4174.7
	B	2787.7								
	C	886.1								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
8F	A	2097.6	18751.9	0.312	1.771	0.283		5314.7	0.0	5314.7
	B	2787.7								
	C	886.1								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
7F	A	2111.1	24577.8	0.409	1.603	0.256		6302.2	0.0	6302.2
	B	2807.6								
	C	907.2								
	sum	5825.9								
	Wi/A	6.92								
6F	A	2116.3	30417.9	0.506	1.469	0.235		7151.5	0.0	7151.5
	B	2812.8								
	C	910.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	sum	5840.1	30417.9	0.506	1.469	0.235		7151.5	0.0	7151.5
	Wi/A	6.93								
5F	A	2116.3	36258.0	0.603	1.357	0.217		7872.8	0.0	7872.8
	B	2812.8								
	C	910.9								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
4F	A	2155.9	42191.9	0.702	1.257	0.201		8482.6	0.0	8482.6
	B	2852.4								
	C	925.6								
	sum	5933.9								
	Wi/A	7.04								
3F	A	2169.0	48157.9	0.801	1.165	0.186		8976.0	0.0	8976.0
	B	2865.5								
	C	931.5								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
2F	A	2169.0	54123.9	0.900	1.080	0.173		9353.2	0.0	9353.2
	B	2865.5								
	C	931.5								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
1F	A	2178.4	60111.3	1.000	1.000	0.160		9617.8	0.0	9617.8
	B	2869.7								
	C	939.3								
	sum	5987.4								
	Wi/A	7.11								
基礎	A	4484.9	73019.9		K=0.1000 (H=0.00)		1290.861	10908.7	0.0	10908.7
	B	5817.6								
	C	2606.2								
	sum	12908.6								
	Wi/A	15.32								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 40.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.600
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt(採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	A	2541.6	7209.1	0.120	2.444	0.391		2819.1	0.0	2819.1
	B	3521.4								
	C	1146.1								
	sum	7209.1								
	Wi/A	8.56								
9F	A	2097.6	12980.5	0.216	2.010	0.322		4174.7	0.0	4174.7
	B	2787.7								
	C	886.1								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
8F	A	2097.6	18751.9	0.312	1.771	0.283		5314.7	0.0	5314.7
	B	2787.7								
	C	886.1								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
7F	A	2111.1	24577.8	0.409	1.603	0.256		6302.2	0.0	6302.2
	B	2807.6								
	C	907.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	5825.9	24577.8	0.409	1.603	0.256		6302.2	0.0	6302.2
	Wi/A	6.92								
6F	A	2116.3	30417.9	0.506	1.469	0.235		7151.5	0.0	7151.5
	B	2812.8								
	C	910.9								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
5F	A	2116.3	36258.0	0.603	1.357	0.217		7872.8	0.0	7872.8
	B	2812.8								
	C	910.9								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
4F	A	2155.9	42191.9	0.702	1.257	0.201		8482.6	0.0	8482.6
	B	2852.4								
	C	925.6								
	sum	5933.9								
	Wi/A	7.04								
3F	A	2169.0	48157.9	0.801	1.165	0.186		8976.0	0.0	8976.0
	B	2865.5								
	C	931.5								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
2F	A	2169.0	54123.9	0.900	1.080	0.173		9353.2	0.0	9353.2
	B	2865.5								
	C	931.5								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
1F	A	2178.4	60111.3	1.000	1.000	0.160		9617.8	0.0	9617.8
	B	2869.7								
	C	939.3								
	sum	5987.4								
	Wi/A	7.11								
基礎	A	4484.9	73019.9		K=0.1000 (H=0.00)		1290.861	10908.7	0.0	10908.7
	B	5817.6								
	C	2606.2								
	sum	12908.6								
	Wi/A	15.32								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 40.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.600

Rt (固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	777.2	7209.1	0.120	2.444	0.391		2819.1	0.0	2819.1
	2	1413.7								
	3	1413.7								
	4	1413.7								
	5	1413.7								
	6	777.2								
	sum	7209.1								
	Wi/A	8.56								
9F	1	637.0	12980.5	0.216	2.010	0.322		4174.7	0.0	4174.7
	2	1129.8								
	3	1193.5								
	4	1118.9								
	5	1055.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	6	637.0	12980.5	0.216	2.010	0.322		4174.7	0.0	4174.7
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
8F	1	637.0	18751.9	0.312	1.771	0.283		5314.7	0.0	5314.7
	2	1129.8								
	3	1193.5								
	4	1118.9								
	5	1055.2								
	6	637.0								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
7F	1	640.5	24577.8	0.409	1.603	0.256		6302.2	0.0	6302.2
	2	1141.7								
	3	1205.4								
	4	1130.8								
	5	1067.1								
	6	640.5								
	sum	5825.9								
	Wi/A	6.92								
6F	1	642.8	30417.9	0.506	1.469	0.235		7151.5	0.0	7151.5
	2	1144.0								
	3	1207.8								
	4	1133.2								
	5	1069.5								
	6	642.8								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
5F	1	642.8	36258.0	0.603	1.357	0.217		7872.8	0.0	7872.8
	2	1144.0								
	3	1207.8								
	4	1133.2								
	5	1069.5								
	6	642.8								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
4F	1	658.8	42191.9	0.702	1.257	0.201		8482.6	0.0	8482.6
	2	1164.1								
	3	1217.1								
	4	1144.1								
	5	1091.1								
	6	658.8								
	sum	5933.9								
	Wi/A	7.04								
3F	1	664.1	48157.9	0.801	1.165	0.186		8976.0	0.0	8976.0
	2	1169.4								
	3	1222.4								
	4	1149.5								
	5	1096.4								
	6	664.1								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
2F	1	664.1	54123.9	0.900	1.080	0.173		9353.2	0.0	9353.2
	2	1169.4								
	3	1222.4								
	4	1149.5								
	5	1096.4								
	6	664.1								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
1F	1	669.7	60111.3	1.000	1.000	0.160		9617.8	0.0	9617.8
	2	1172.0								
	3	1225.0								
	4	1152.1								
	5	1099.0								
	6	669.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	sum	5987.4	60111.3	1.000	1.000	0.160		9617.8	0.0	9617.8
	Wi/A	7.11								
基礎	1	1626.5	73019.9		K=0.1000 (H=0.00)		1290.861	10908.7	0.0	10908.7
	2	2413.9								
	3	2413.9								
	4	2413.9								
	5	2413.9								
	6	1626.5								
	sum	12908.6								
	Wi/A	15.32								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 40.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rtの下限値 = 0.600
Rt (固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	777.2	7209.1	0.120	2.444	0.391		2819.1	0.0	2819.1
	2	1413.7								
	3	1413.7								
	4	1413.7								
	5	1413.7								
	6	777.2								
	sum	7209.1								
	Wi/A	8.56								
9F	1	637.0	12980.5	0.216	2.010	0.322		4174.7	0.0	4174.7
	2	1129.8								
	3	1193.5								
	4	1118.9								
	5	1055.2								
	6	637.0								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
8F	1	637.0	18751.9	0.312	1.771	0.283		5314.7	0.0	5314.7
	2	1129.8								
	3	1193.5								
	4	1118.9								
	5	1055.2								
	6	637.0								
	sum	5771.4								
	Wi/A	6.85								
7F	1	640.5	24577.8	0.409	1.603	0.256		6302.2	0.0	6302.2
	2	1141.7								
	3	1205.4								
	4	1130.8								
	5	1067.1								
	6	640.5								
	sum	5825.9								
	Wi/A	6.92								
6F	1	642.8	30417.9	0.506	1.469	0.235		7151.5	0.0	7151.5
	2	1144.0								
	3	1207.8								
	4	1133.2								
	5	1069.5								
	6	642.8								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	1	642.8	36258.0	0.603	1.357	0.217		7872.8	0.0	7872.8
	2	1144.0								
	3	1207.8								
	4	1133.2								
	5	1069.5								
	6	642.8								
	sum	5840.1								
	Wi/A	6.93								
4F	1	658.8	42191.9	0.702	1.257	0.201		8482.6	0.0	8482.6
	2	1164.1								
	3	1217.1								
	4	1144.1								
	5	1091.1								
	6	658.8								
	sum	5933.9								
	Wi/A	7.04								
3F	1	664.1	48157.9	0.801	1.165	0.186		8976.0	0.0	8976.0
	2	1169.4								
	3	1222.4								
	4	1149.5								
	5	1096.4								
	6	664.1								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
2F	1	664.1	54123.9	0.900	1.080	0.173		9353.2	0.0	9353.2
	2	1169.4								
	3	1222.4								
	4	1149.5								
	5	1096.4								
	6	664.1								
	sum	5966.0								
	Wi/A	7.08								
1F	1	669.7	60111.3	1.000	1.000	0.160		9617.8	0.0	9617.8
	2	1172.0								
	3	1225.0								
	4	1152.1								
	5	1099.0								
	6	669.7								
	sum	5987.4								
	Wi/A	7.11								
基礎	1	1626.5	73019.9		K=0.1000 (H=0.00)		1290.861	10908.7	0.0	10908.7
	2	2413.9								
	3	2413.9								
	4	2413.9								
	5	2413.9								
	6	1626.5								
	sum	12908.6								
	Wi/A	15.32								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

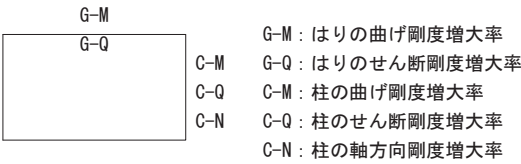

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

1 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

2 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

3 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

4 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

5 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

6 フレーム (S=1/239)

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

G-M



G-Q



G-Q



G-Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率



G-Q : はりのせん断剛度増大率

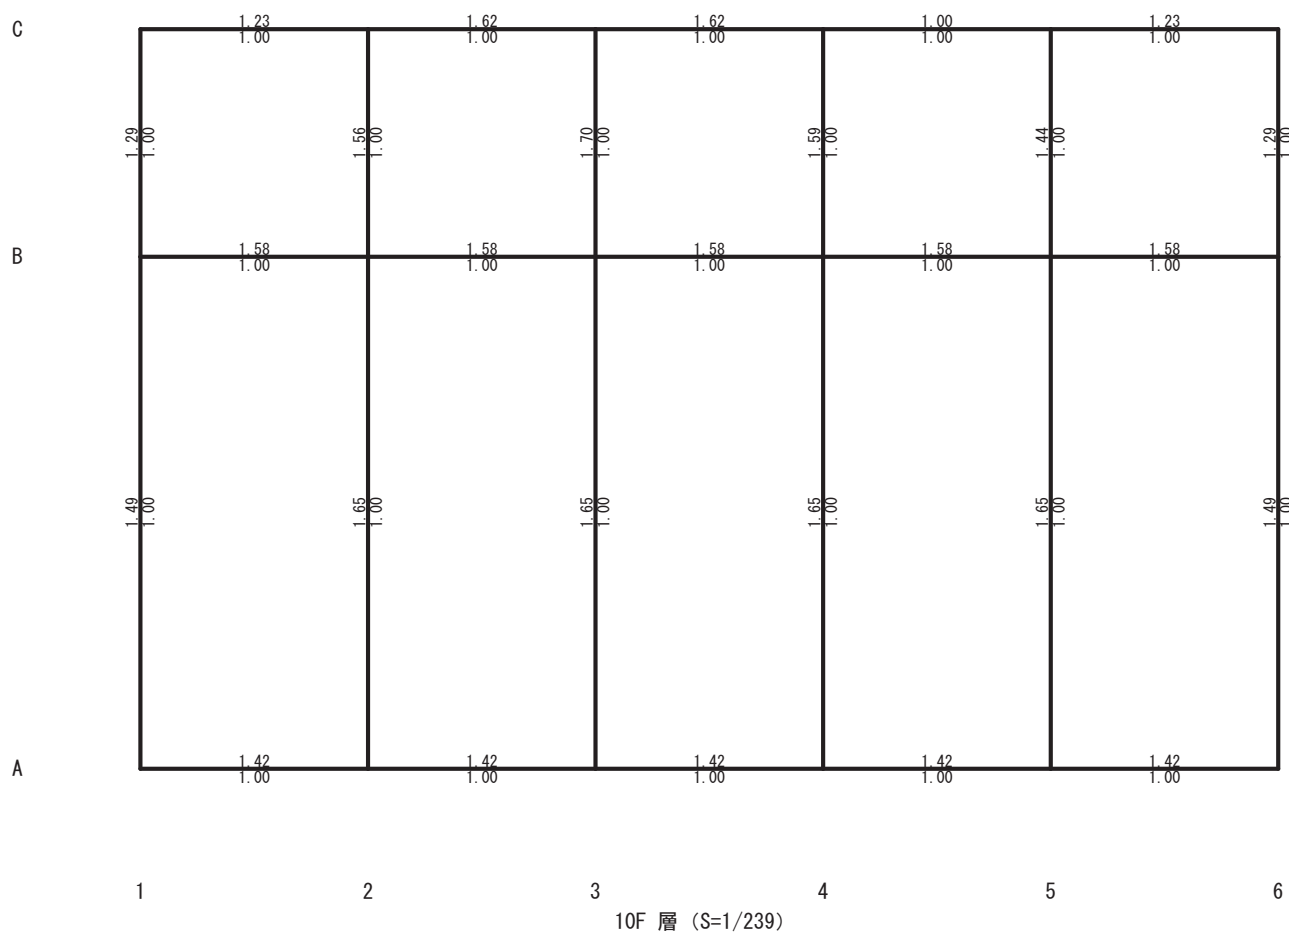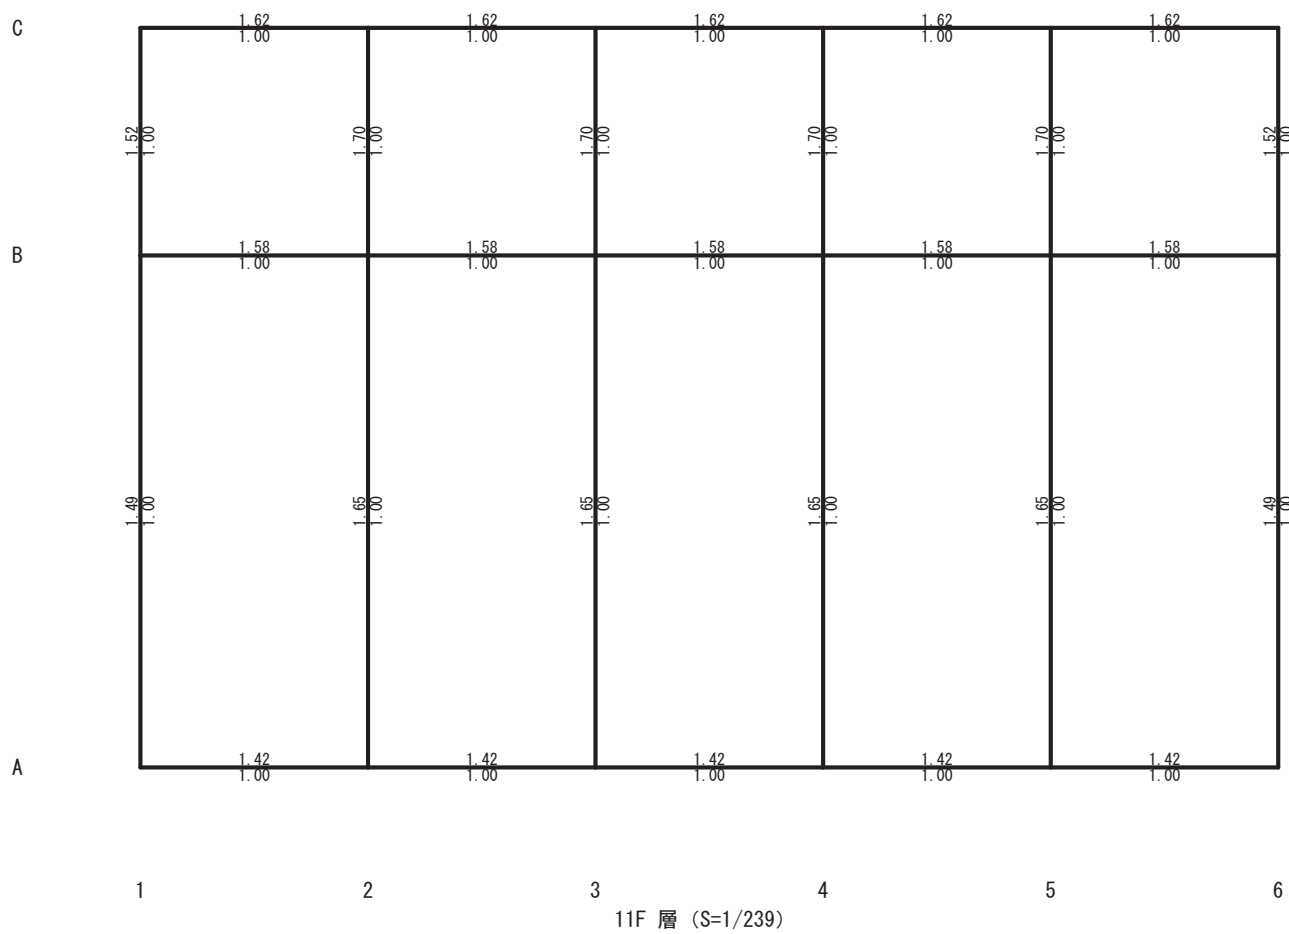


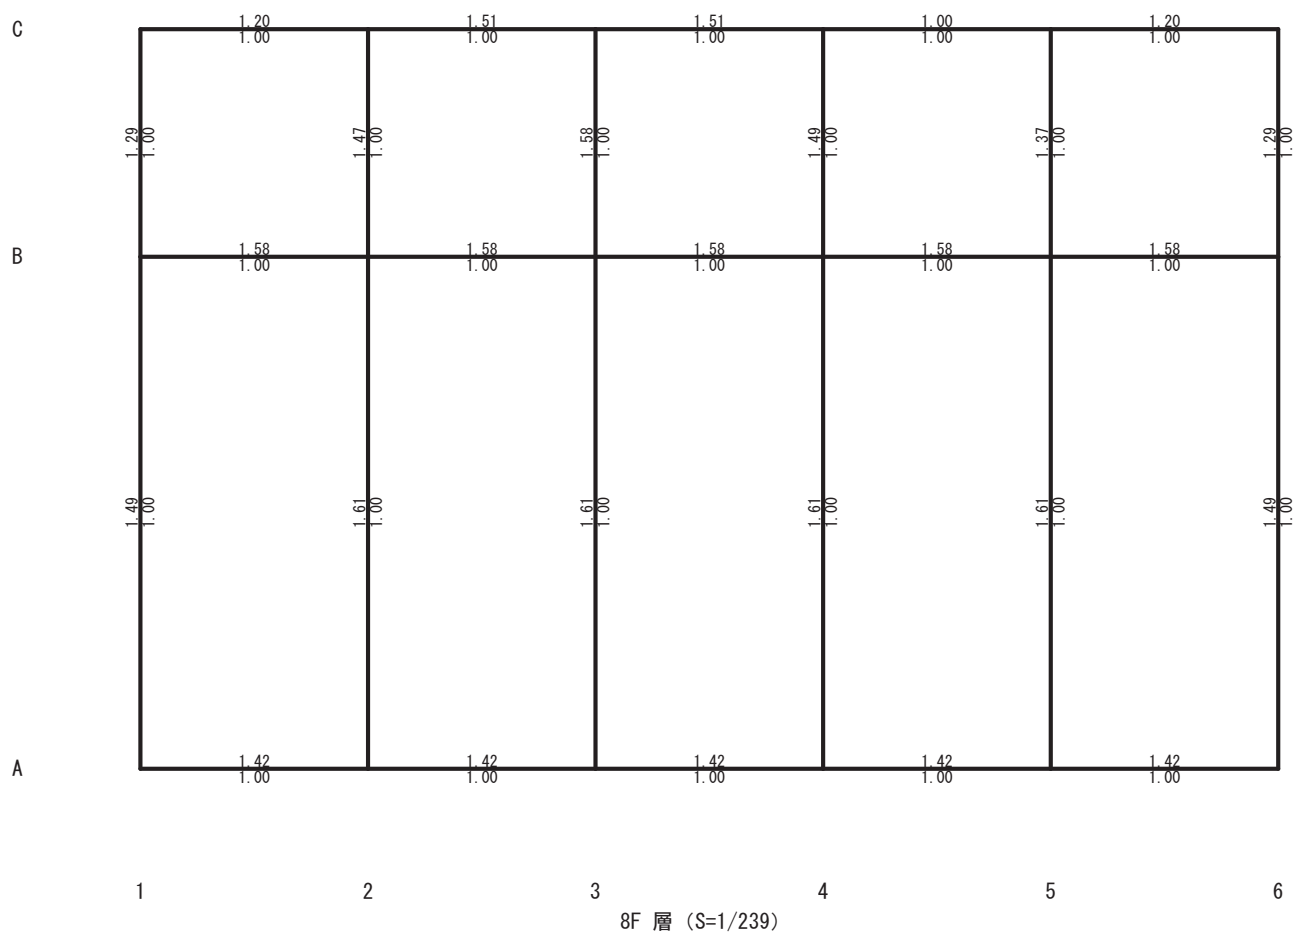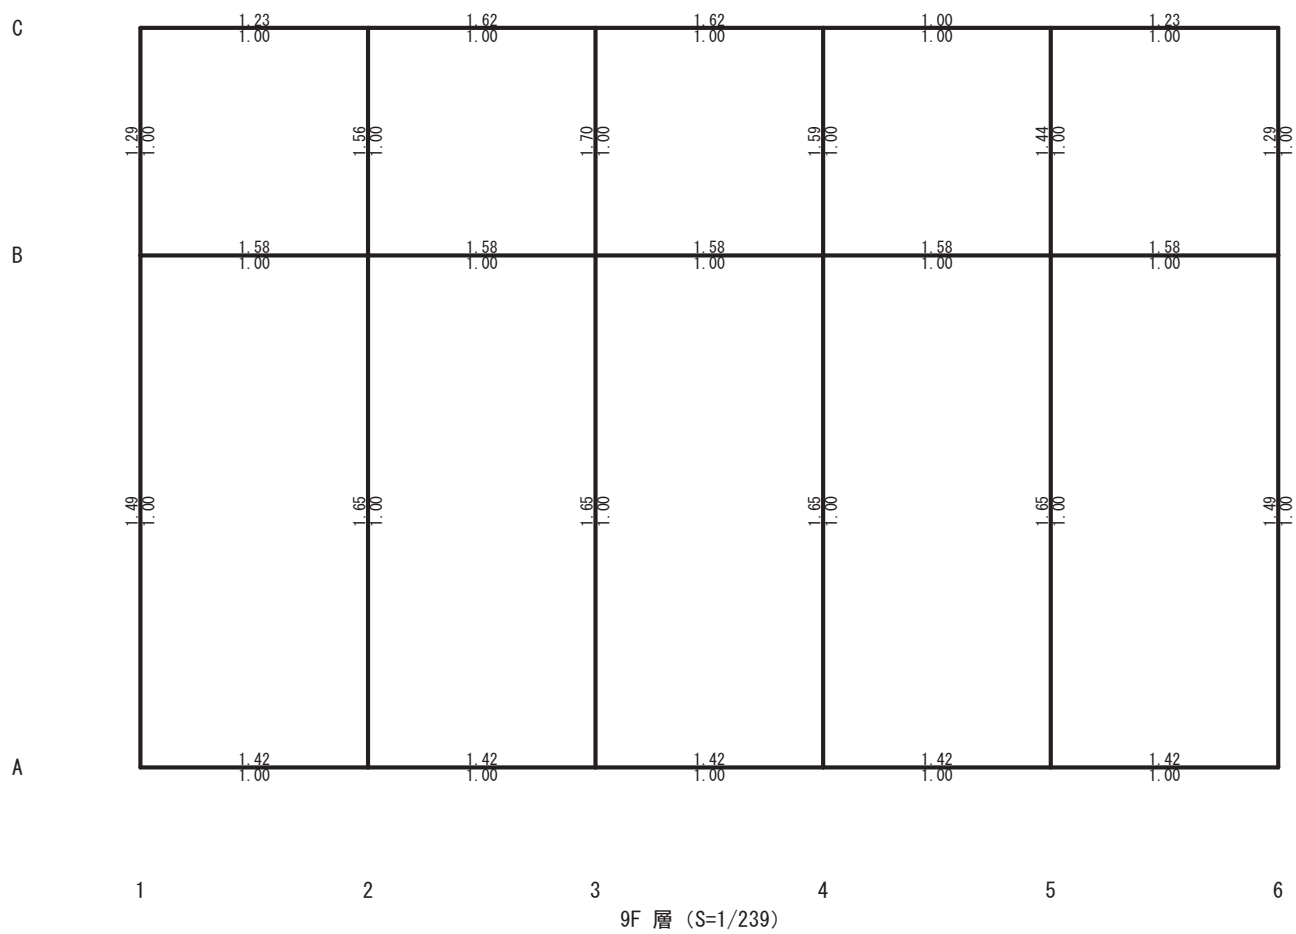

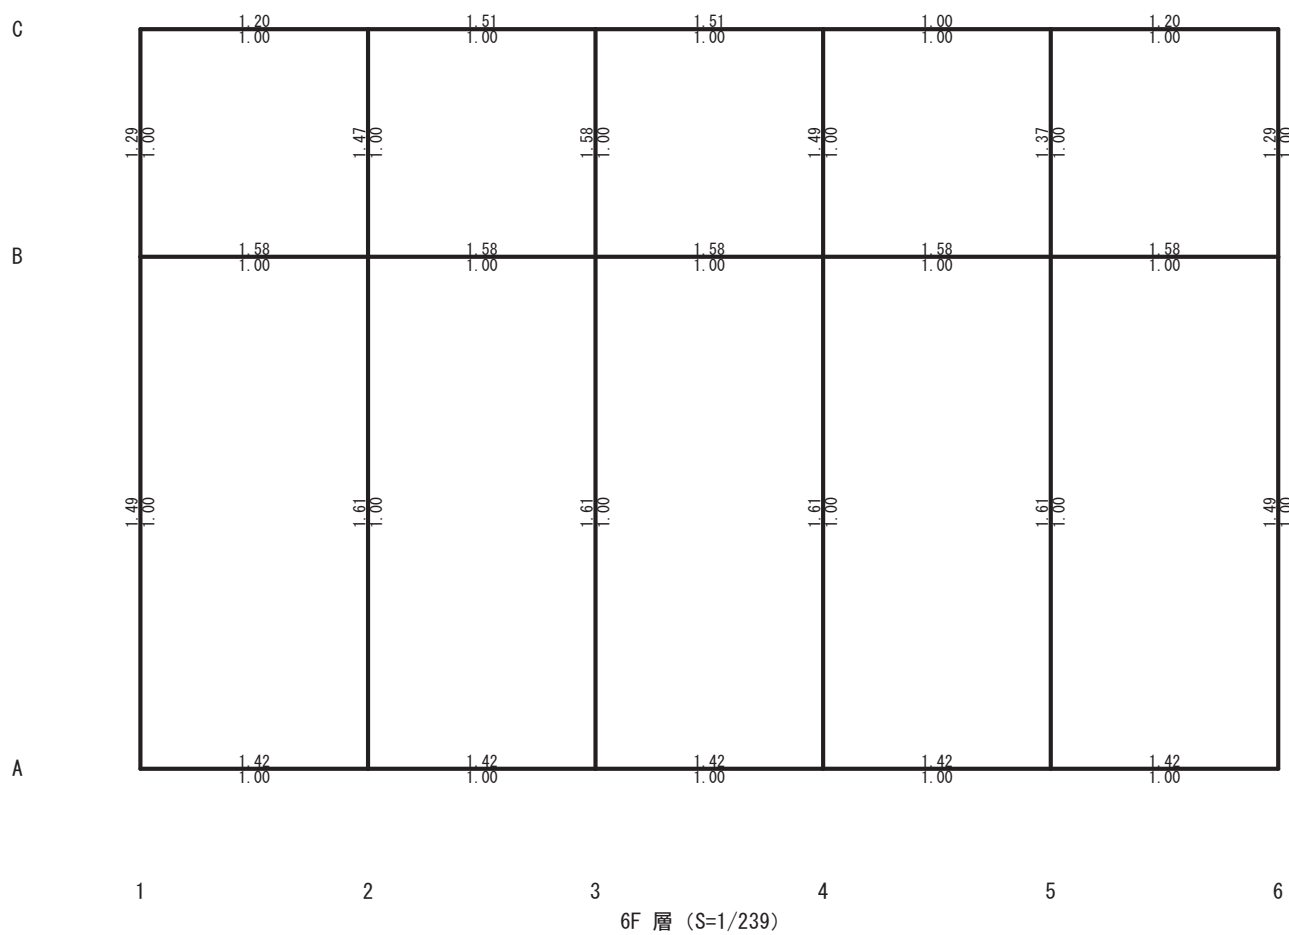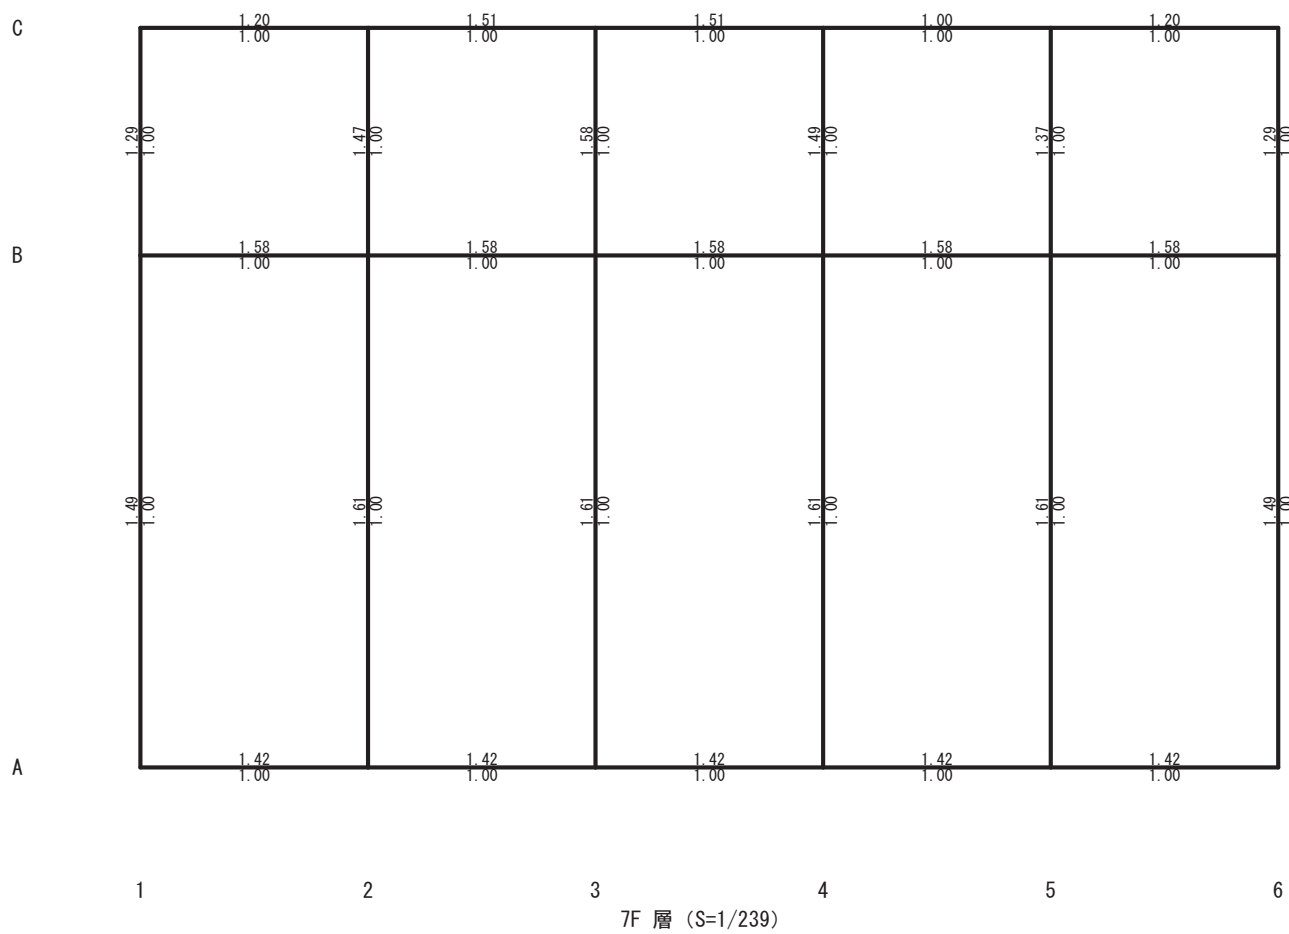

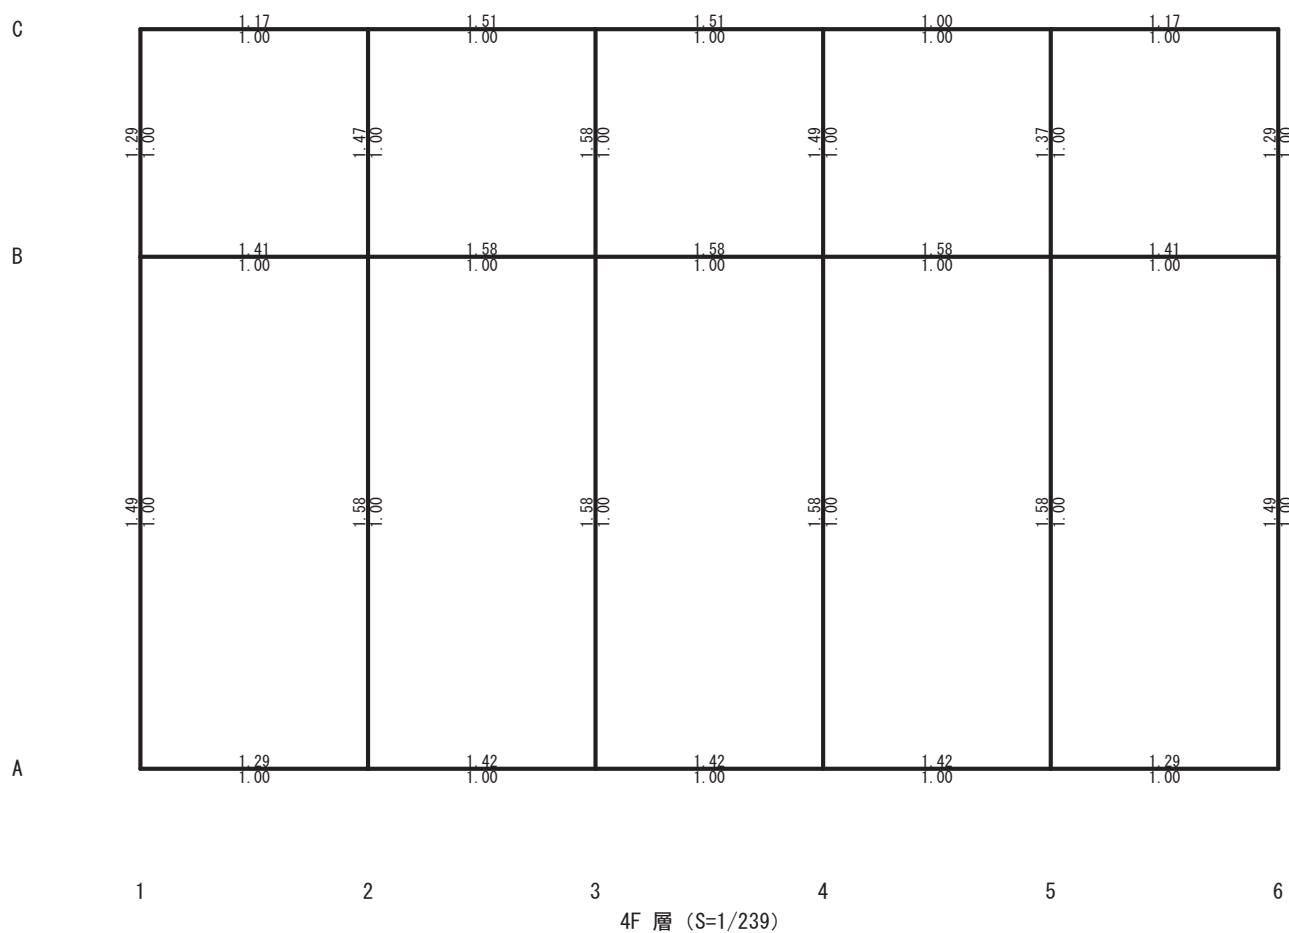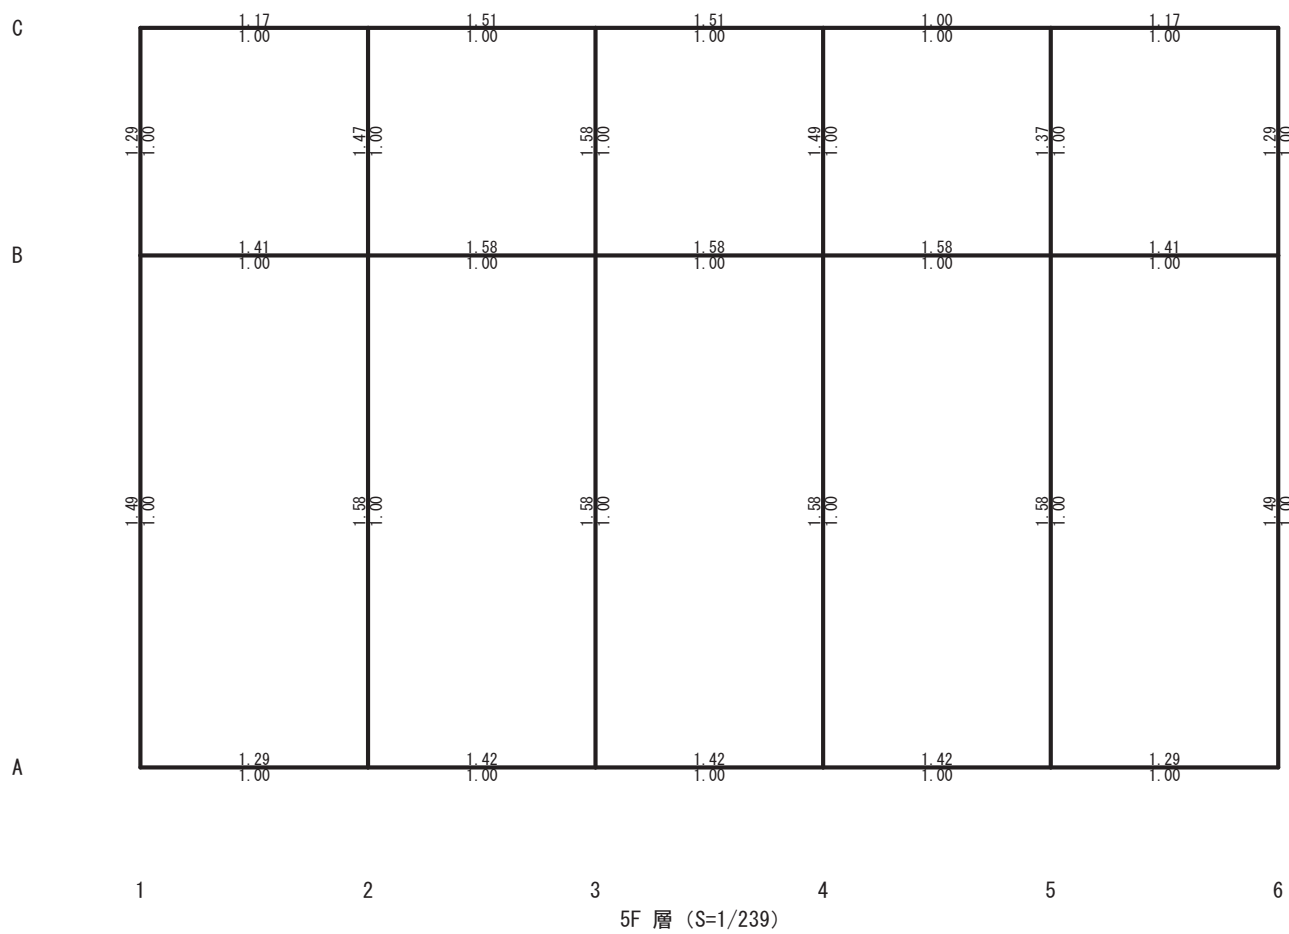


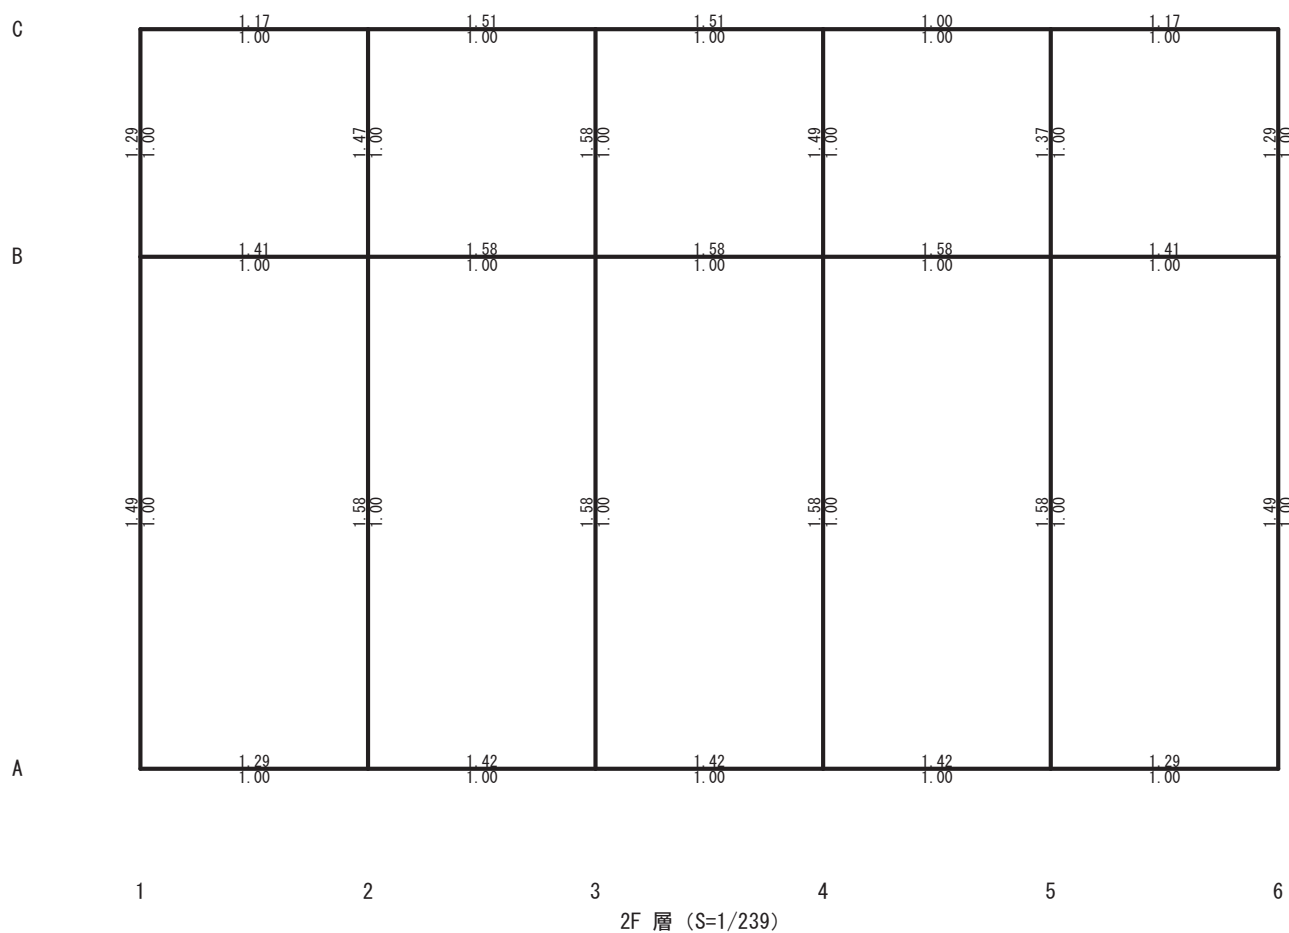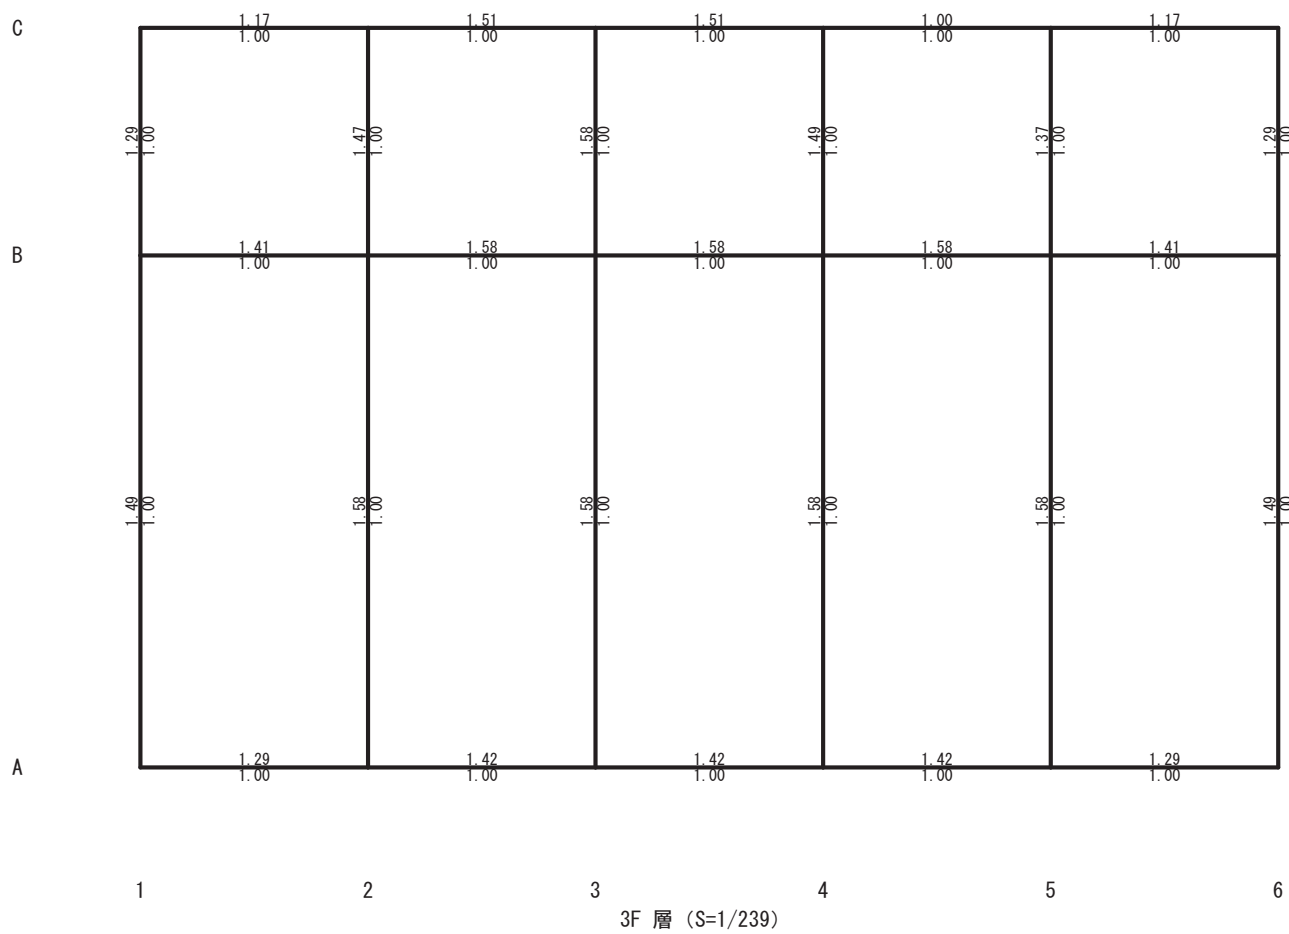

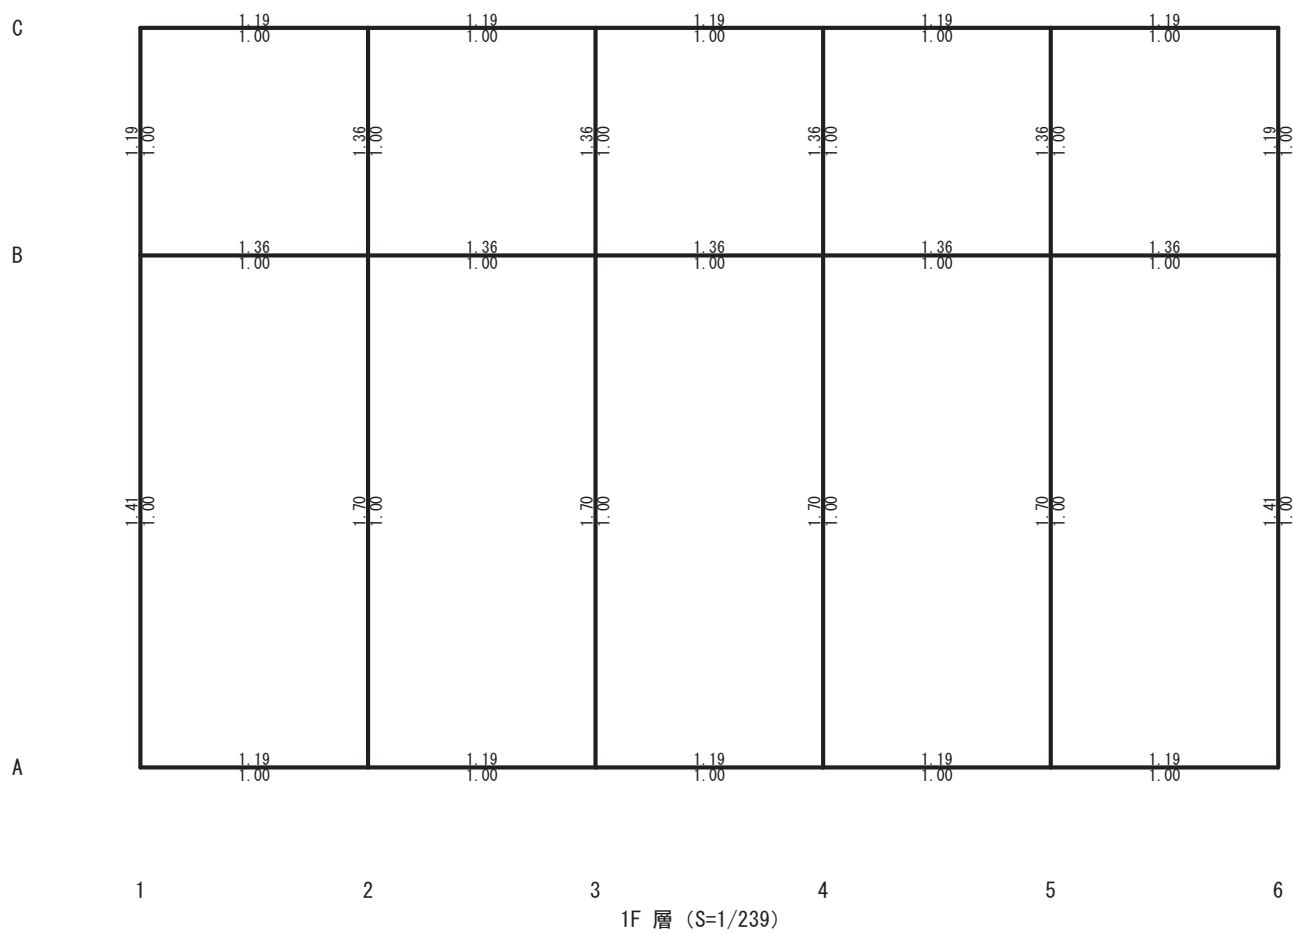



A-1. 5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1. 5. 1 剛域長と置換ブレース断面積

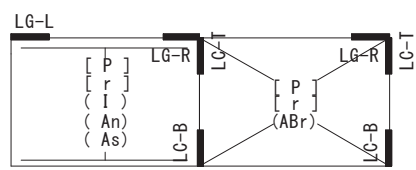



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P

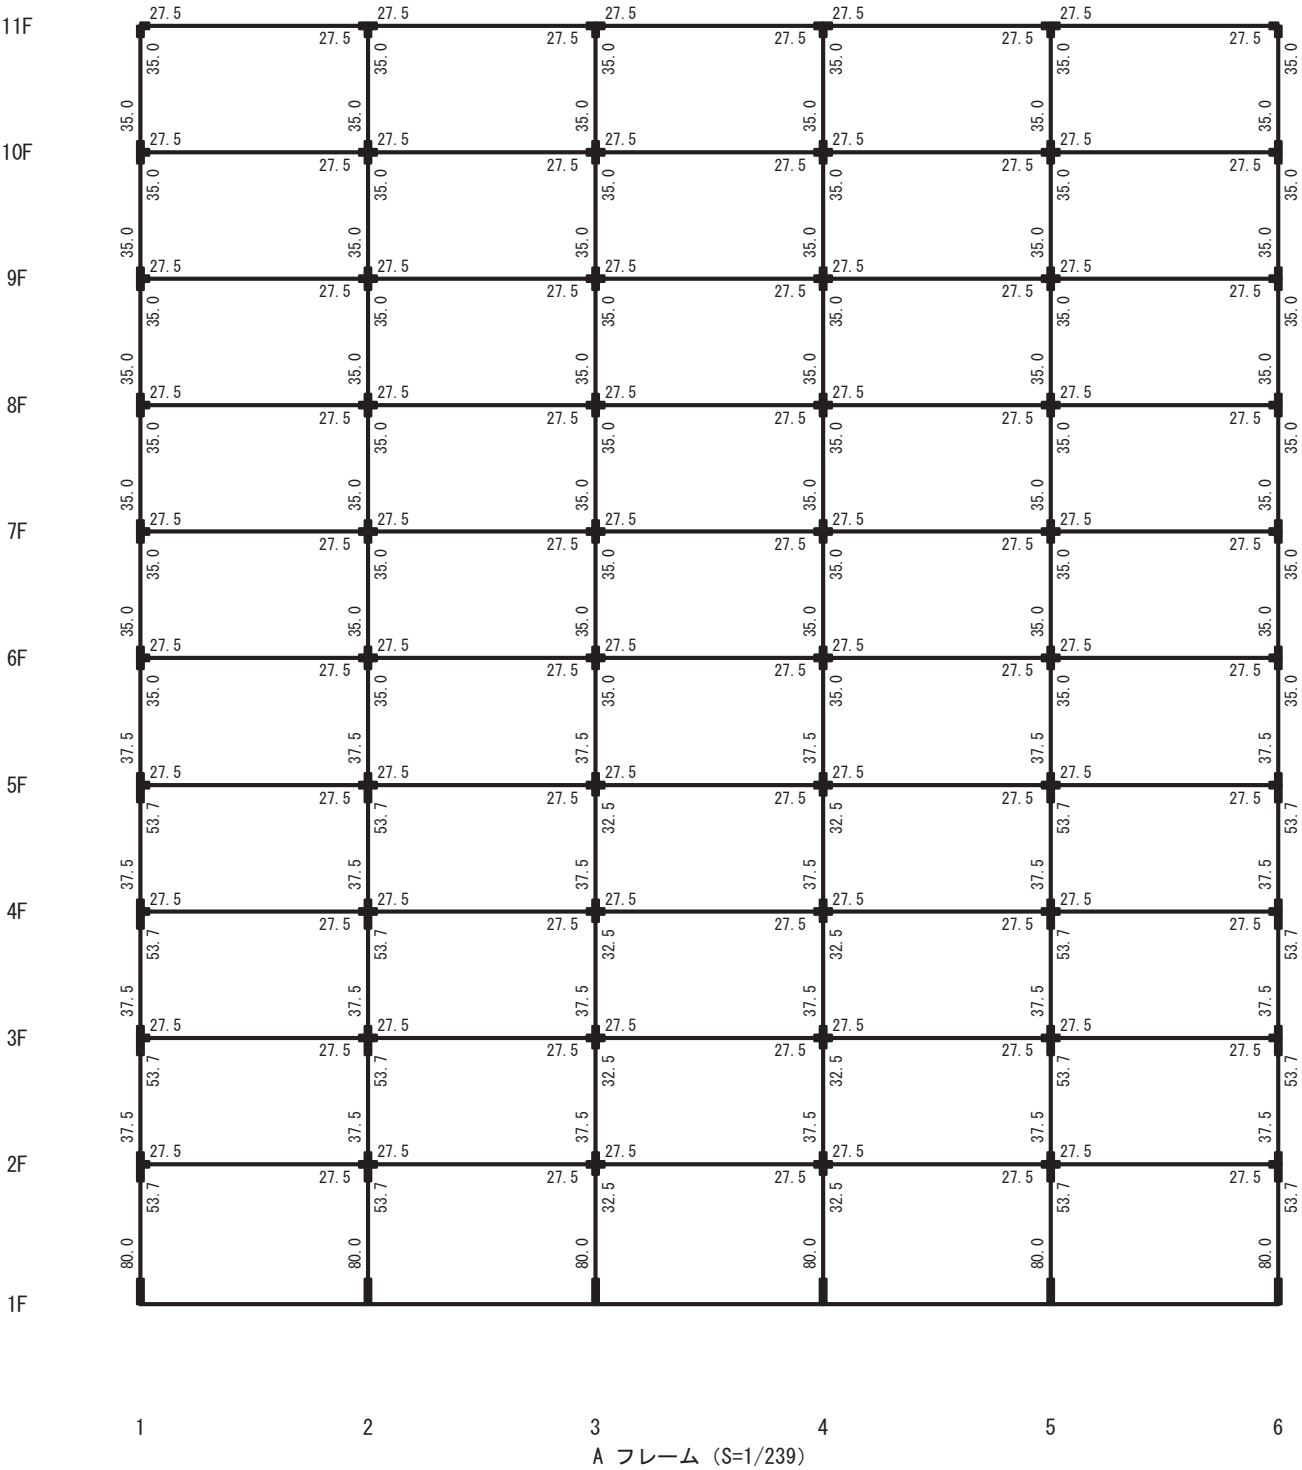


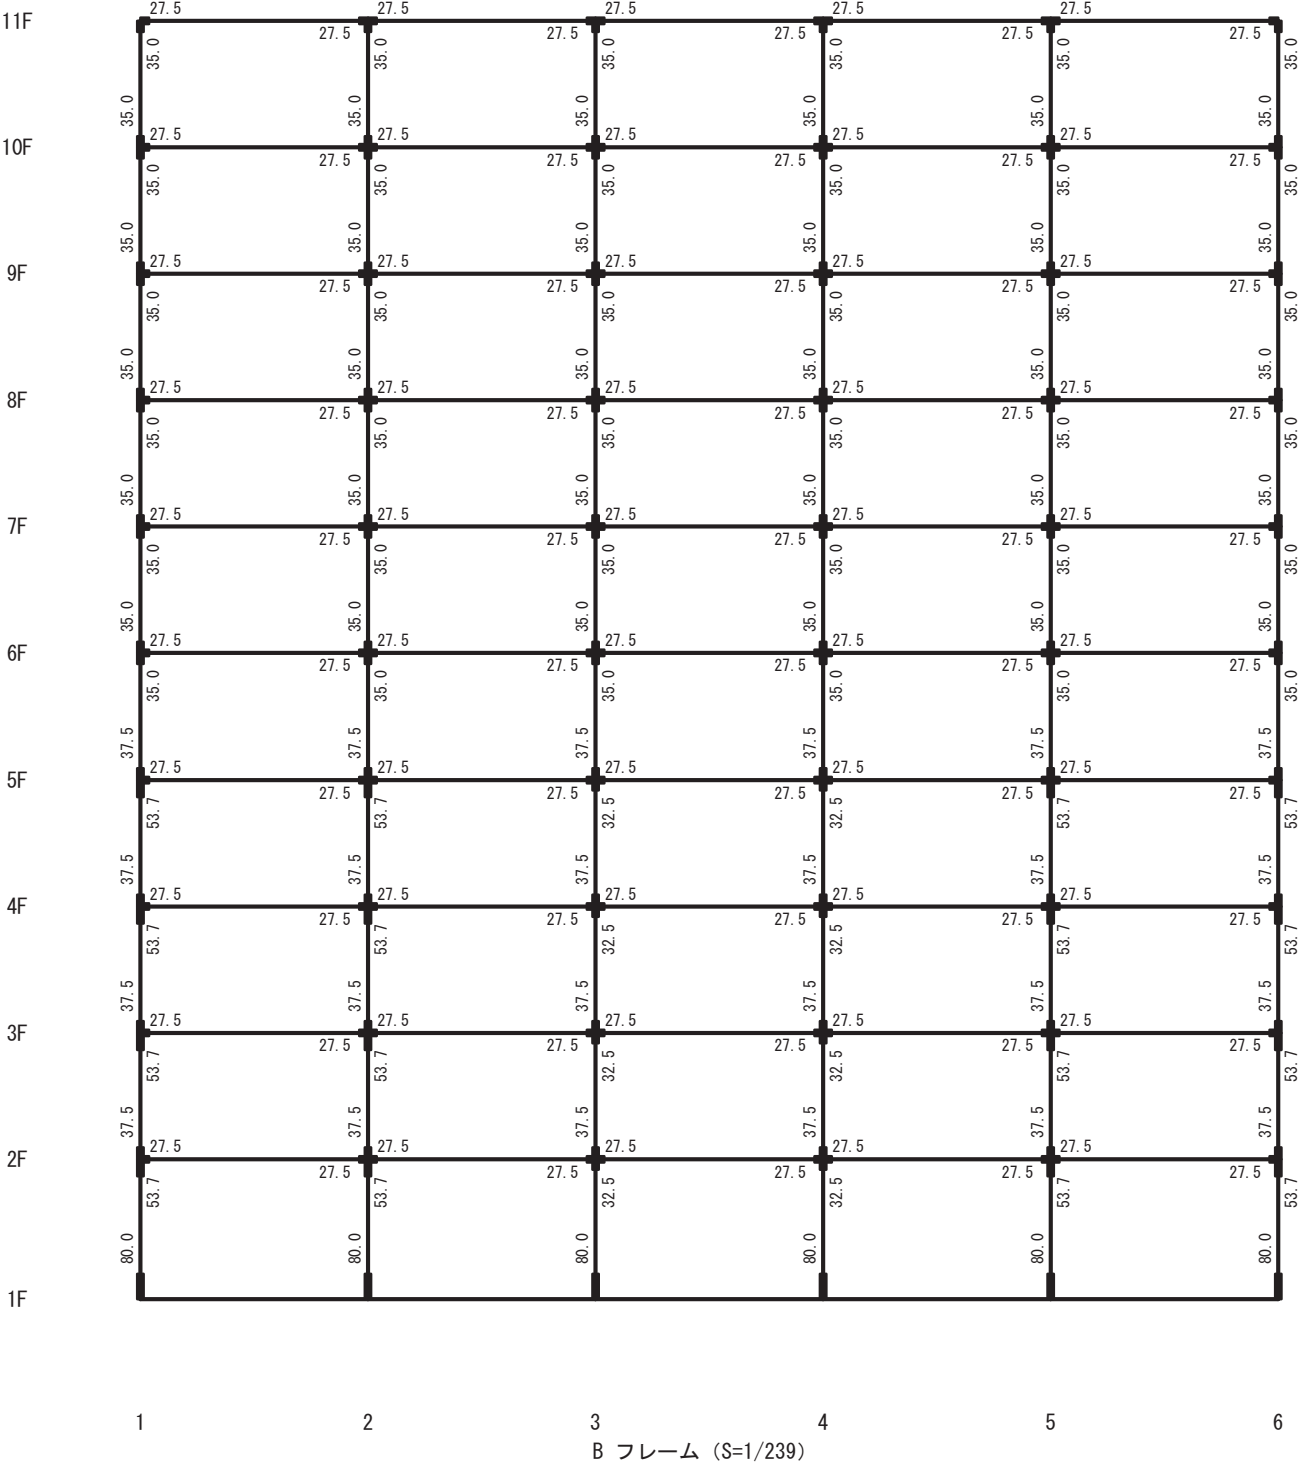


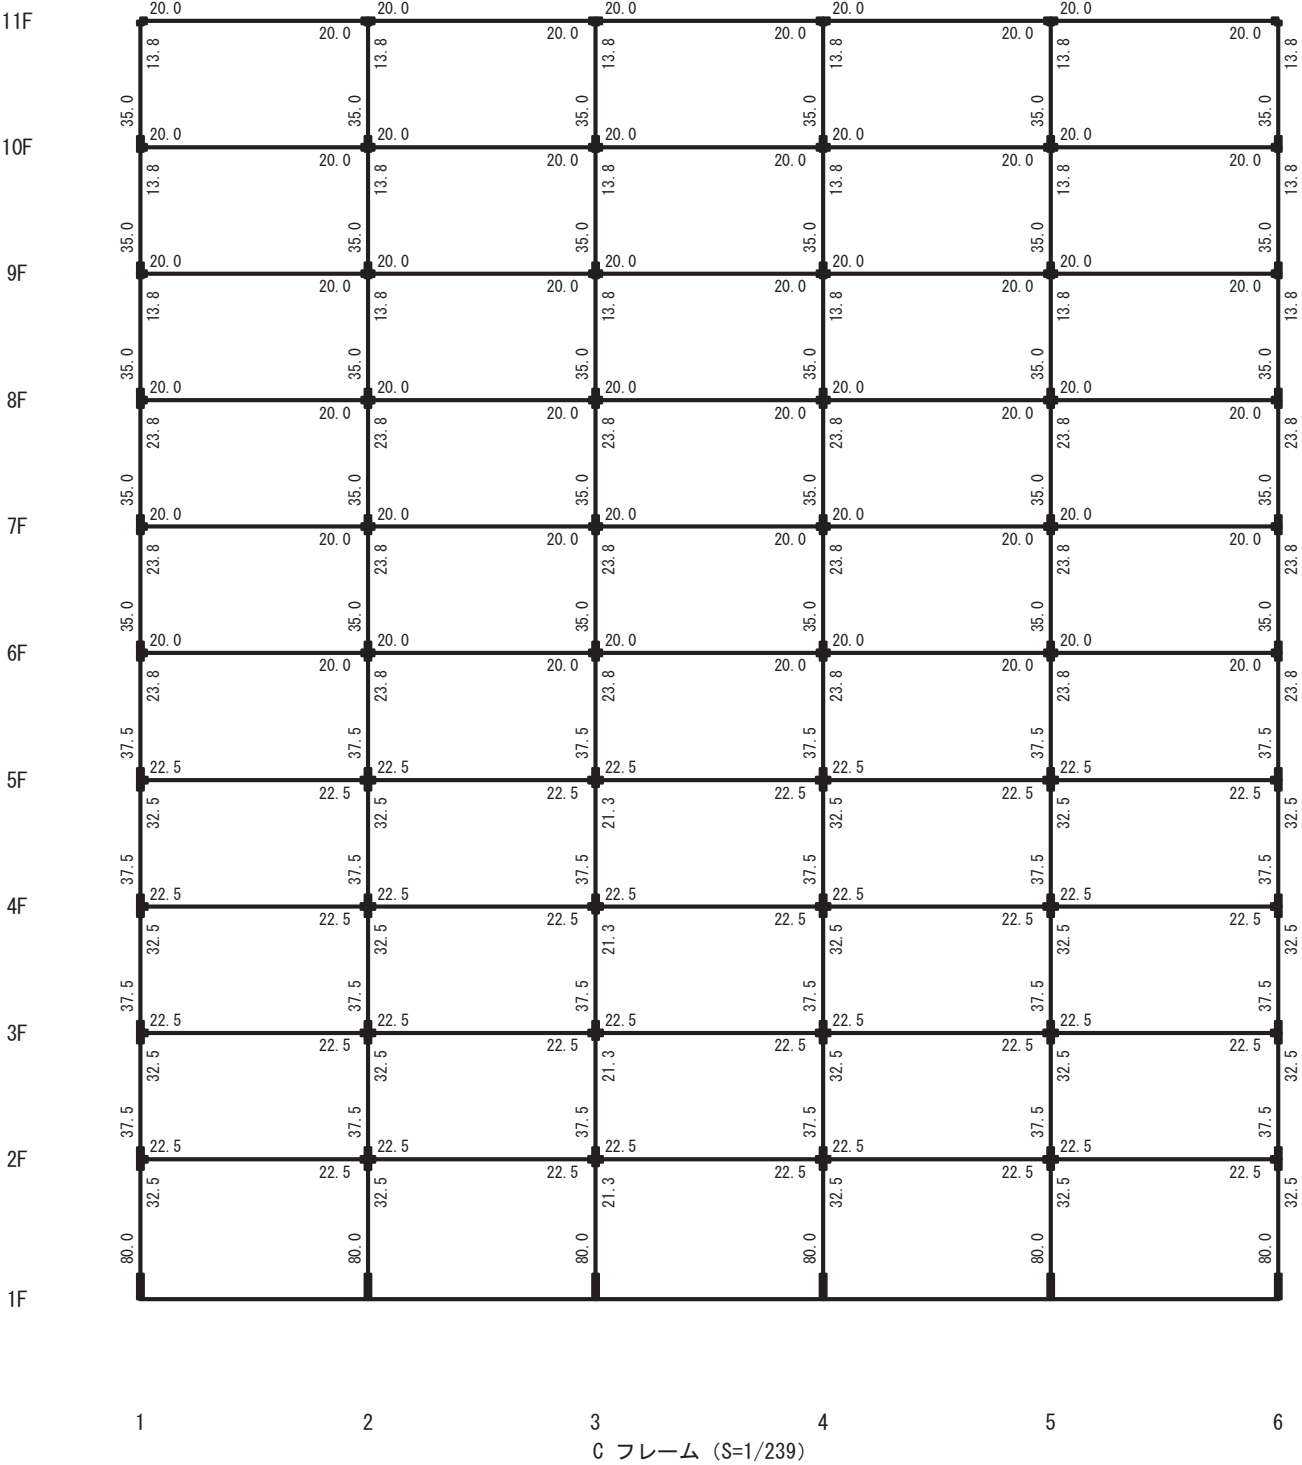


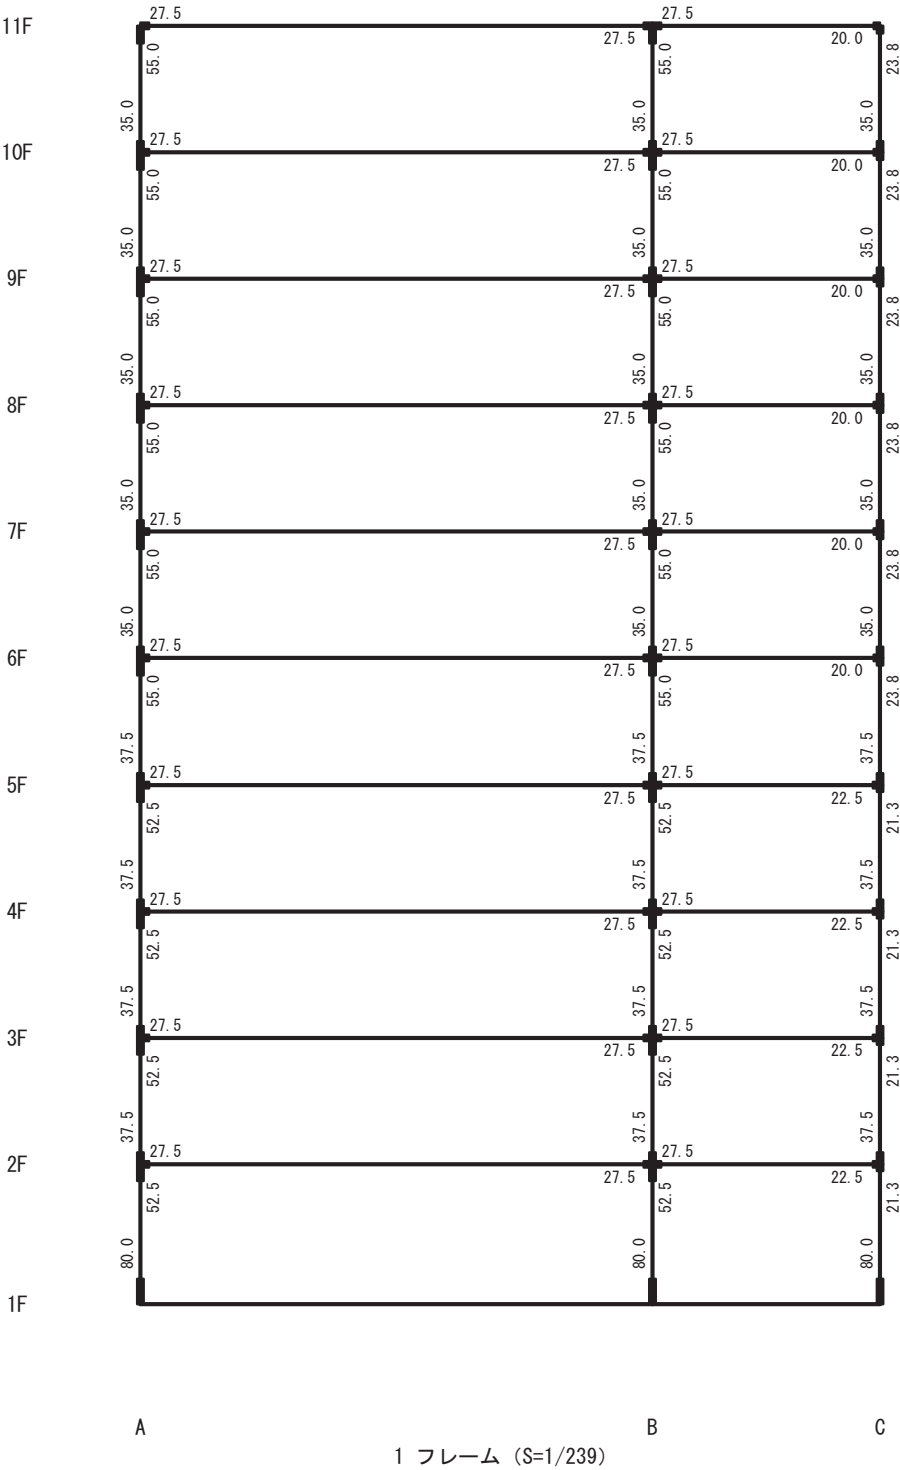


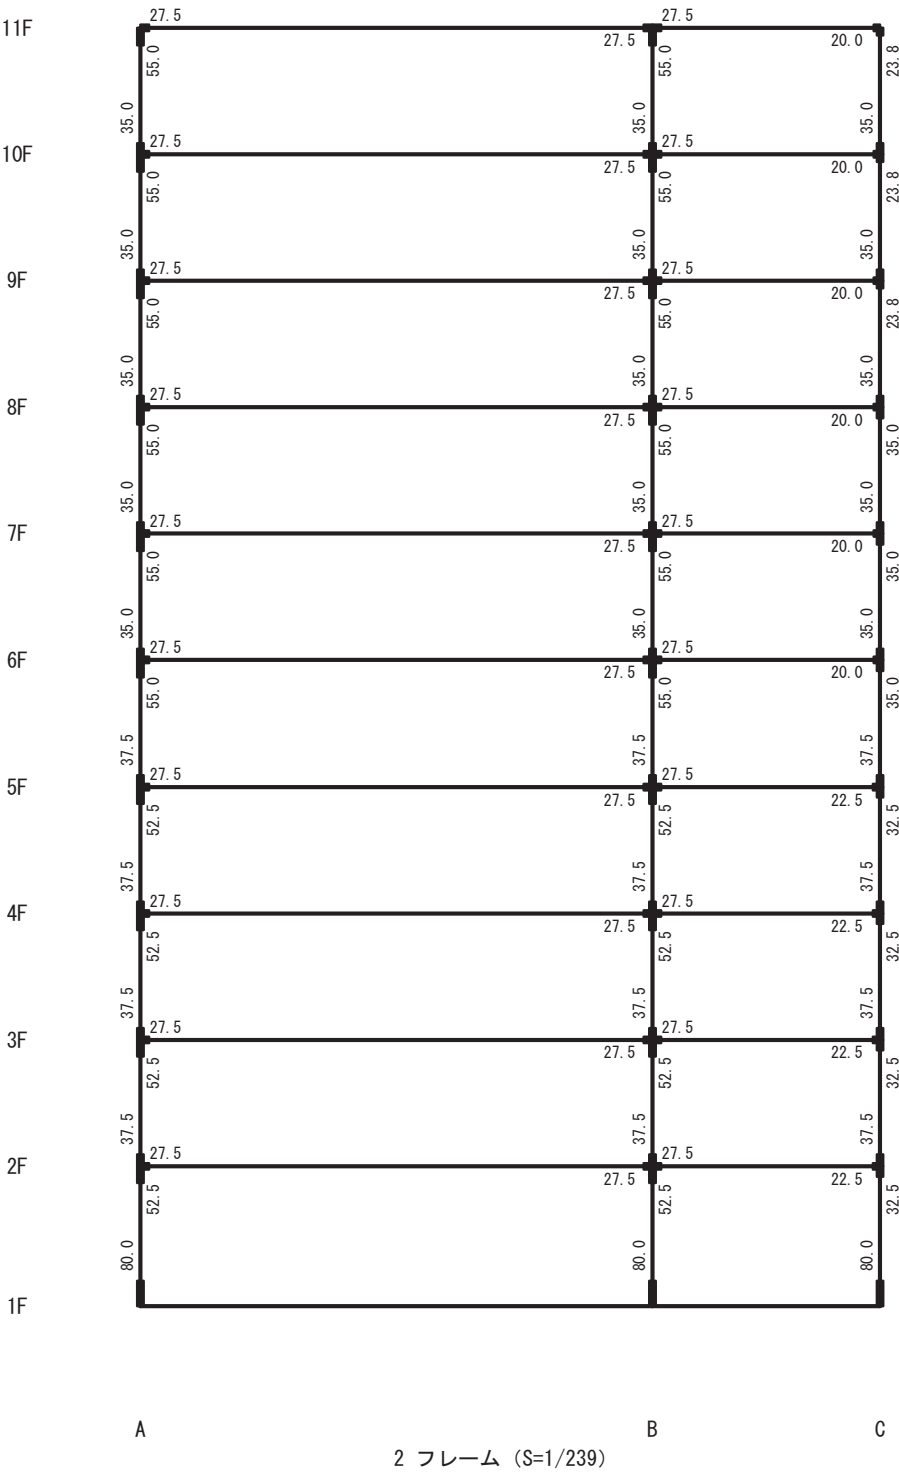

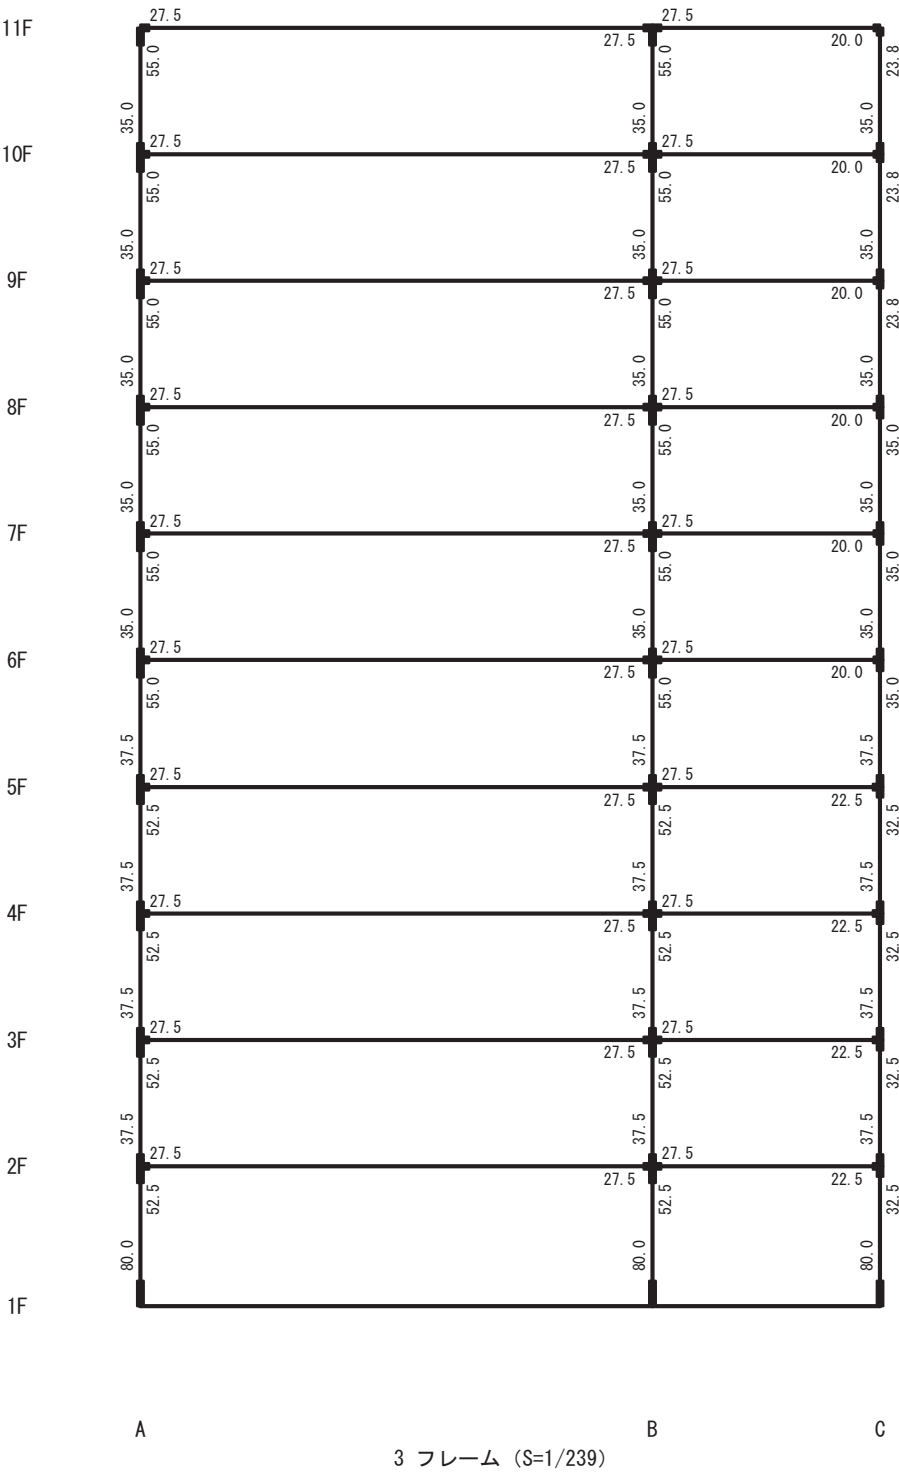

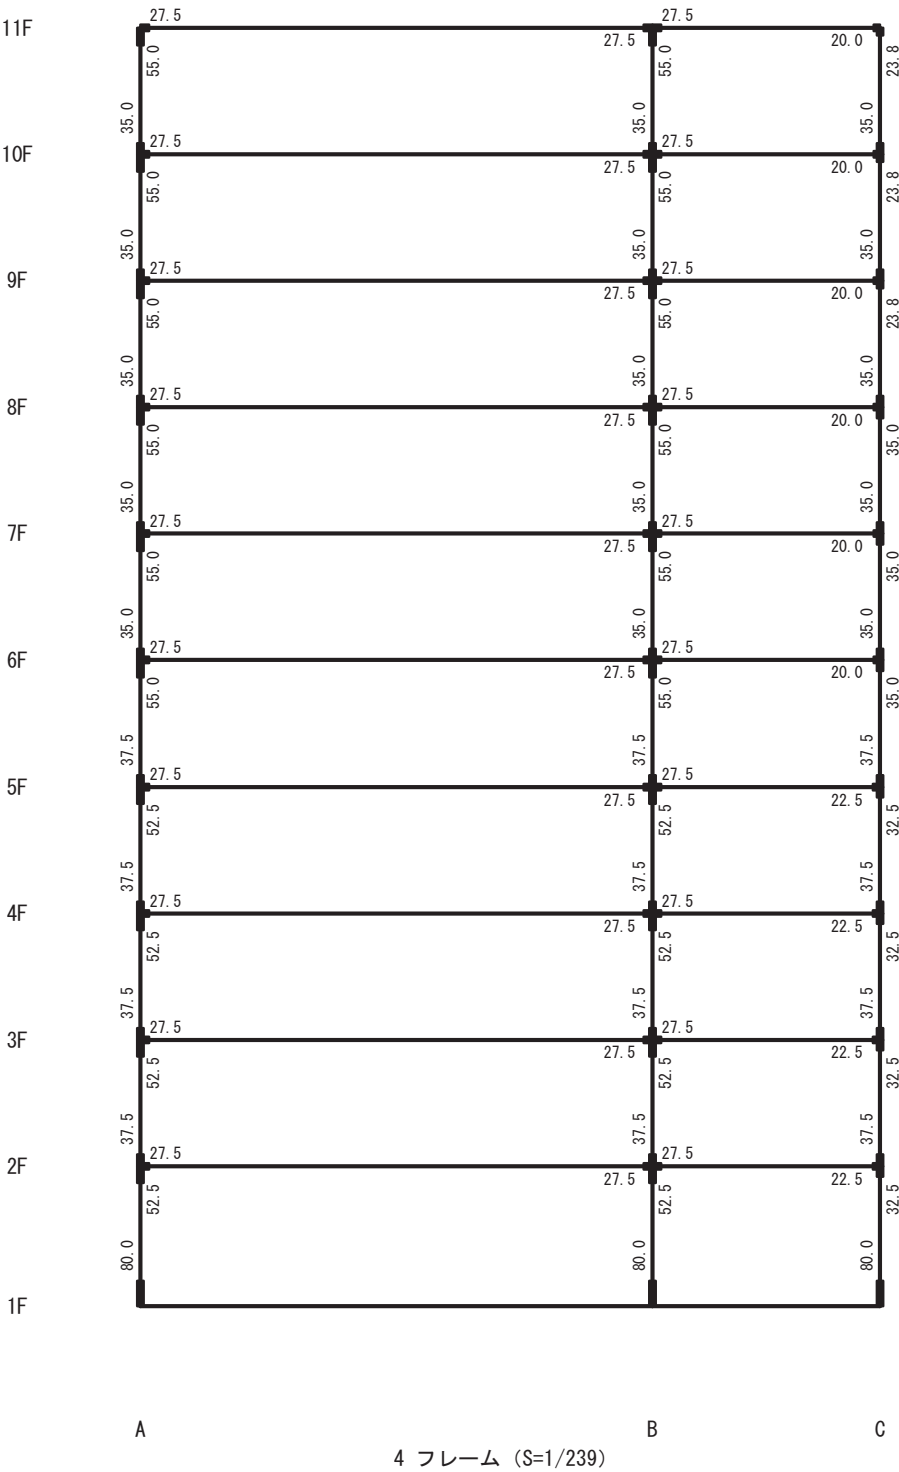

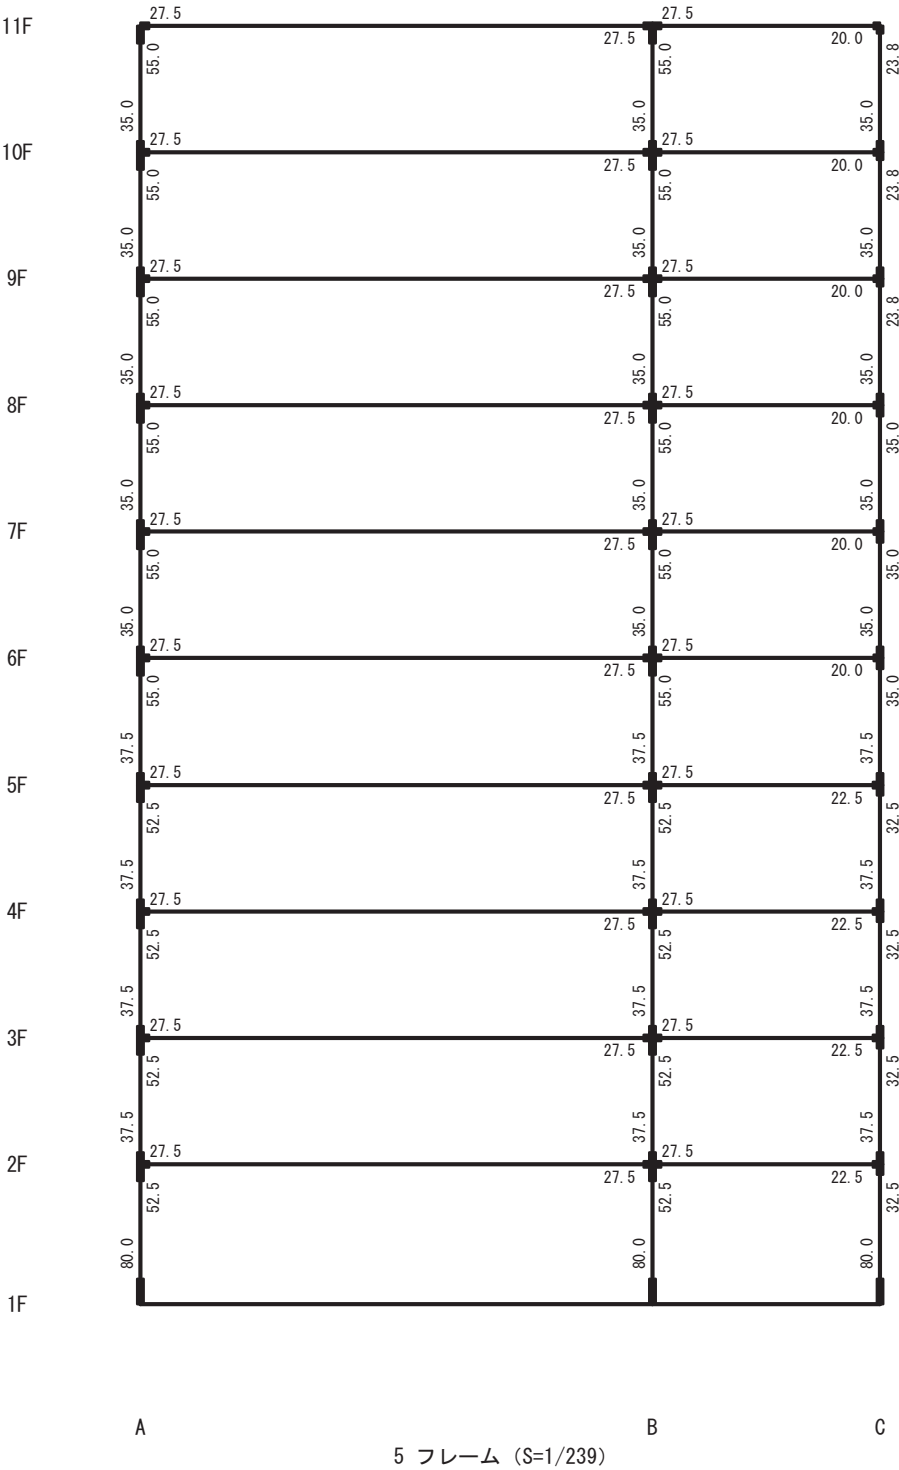

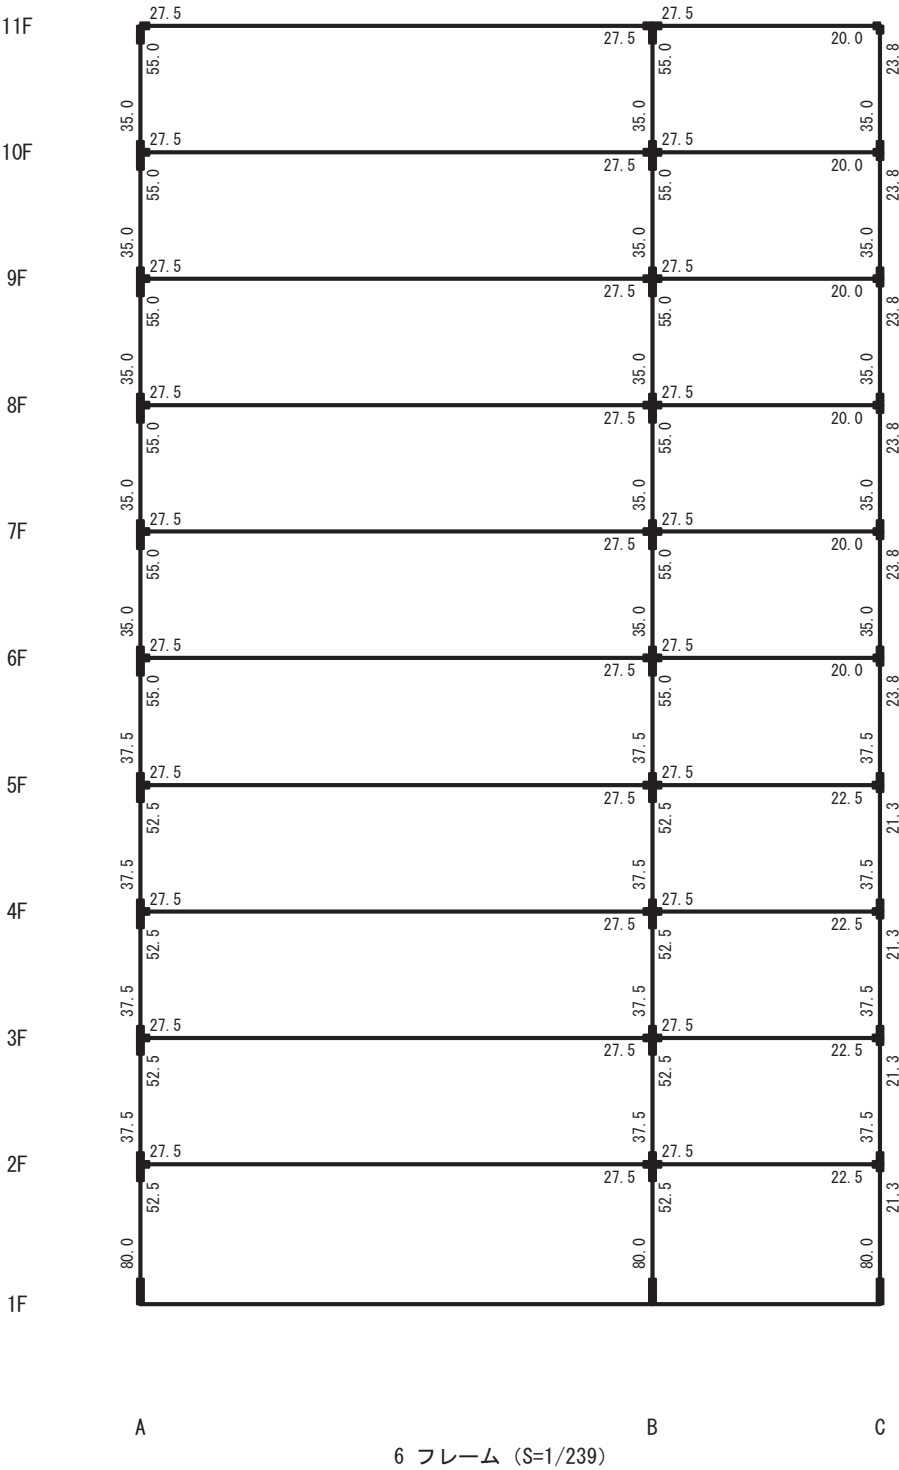

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1163.3	1159.7	1056.5	103.3	9771.9	643.7	643.7
B						1944.2	1944.2

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
A						1819.0	1819.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1141.8	1153.6	1036.4	117.3	9943.9	594.0	594.0
B						2008.4	2008.4
A						1878.3	1878.3

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1141.8	1149.8	1060.5	89.3	10327.7	695.1	695.1
B						2028.5	2028.5
A						1908.8	1908.8

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1145.1	1148.8	1098.0	50.8	10931.6	870.3	870.3
B						2074.5	2074.5
A						1970.6	1970.6

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1145.2	1148.2	1093.1	55.1	11216.7	872.7	872.7
B						2141.2	2141.2
A						2027.6	2027.6

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1145.2	1147.7	1084.3	63.4	11743.0	929.1	929.1
B						2376.1	2376.1
A						2250.1	2250.1

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1143.7	1147.2	1110.3	36.9	13368.1	1271.4	1271.4
B						2853.8	2853.8
A						2718.3	2718.3

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1143.4	1146.7	1101.0	45.7	13775.7	1272.4	1272.4
B						2982.4	2982.4
A						2837.4	2837.4

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1143.4	1146.4	1096.8	49.6	14606.0	1322.5	1322.5
B						3159.5	3159.5
A						3006.1	3006.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1143.5	1146.3	1091.8	54.6	22291.9	1916.3	1916.3
B						4544.5	4544.5
A						4389.5	4389.5

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.1	1.2	9771.9	652.0	652.0
2						707.0	707.0
3						703.0	703.0
4						703.2	703.2
5						708.1	708.1
6						653.9	653.9

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.4	1791.7	1798.0	6.3	9943.9	671.4	671.4
2						728.6	728.6
3						732.7	732.7
4						727.4	727.4
5						722.2	722.2
6						671.6	671.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.4	1788.5	1797.7	9.1	10327.7	675.9	675.9
2						786.0	786.0
3						790.4	790.4
4						784.7	784.7
5						779.2	779.2
6						675.4	675.4

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.6	1786.9	1797.5	10.6	10931.6	680.5	680.5
2						867.7	867.7
3						873.2	873.2
4						866.4	866.4
5						859.7	859.7
6						679.9	679.9

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.6	1785.9	1797.3	11.4	11216.7	703.9	703.9
2						884.7	884.7
3						891.5	891.5
4						884.0	884.0
5						875.9	875.9
6						703.2	703.2

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.6	1785.2	1797.2	12.0	11743.0	711.4	711.4
2						907.9	907.9
3						915.4	915.4
4						907.5	907.5
5						898.6	898.6
6						710.6	710.6

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.3	1784.8	1797.0	12.2	13368.1	739.0	739.0
2						994.1	994.1
3						1005.3	1005.3
4						994.8	994.8
5						982.2	982.2
6						739.0	739.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.4	1784.5	1796.8	12.3	13775.7	765.4	765.4
2						1016.0	1016.0
3						1028.0	1028.0
4						1017.0	1017.0
5						1003.5	1003.5
6						765.1	765.1


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782. 4	1784. 3	1796. 8	12. 6	14606. 0	814. 6	814. 6
2						1086. 4	1086. 4
3						1100. 6	1100. 6
4						1088. 3	1088. 3
5						1072. 4	1072. 4
6						814. 8	814. 8

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782. 5	1784. 1	1797. 9	13. 9	22291. 9	1345. 4	1345. 4
2						1583. 5	1583. 5
3						1594. 0	1594. 0
4						1584. 4	1584. 4
5						1571. 9	1571. 9
6						1344. 0	1344. 0

A-2.2 部材応力図

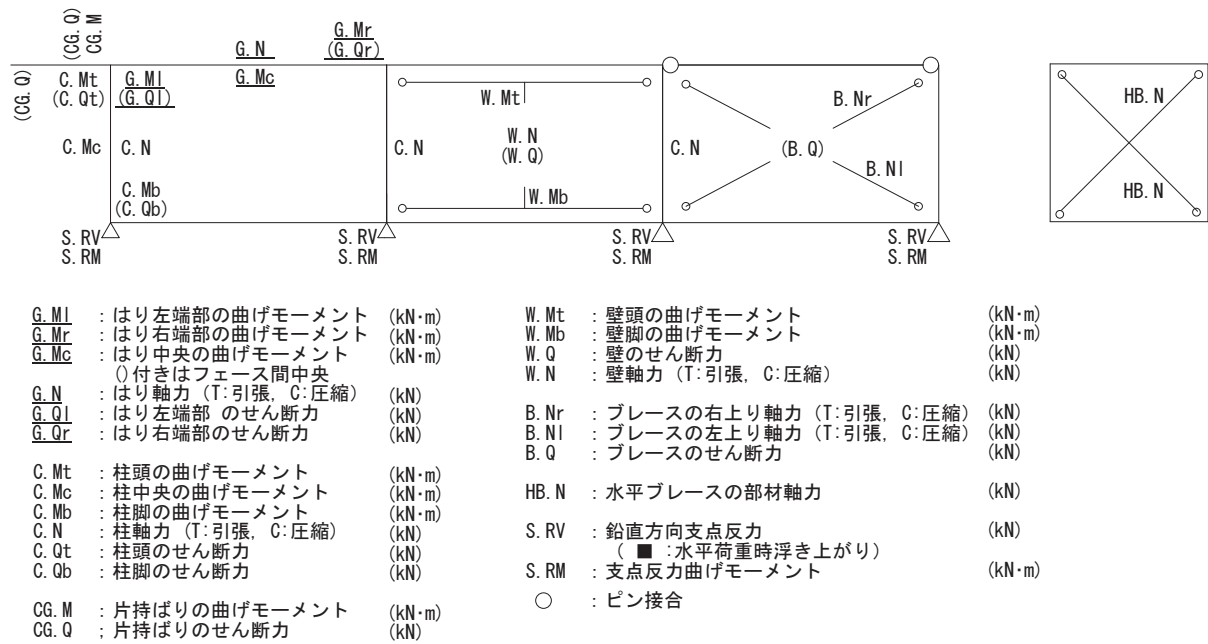


重 (立体群)		42.6 (24.1)		50.0 (50.4)		58.4 (50.5)		50.6 (50.6)		147.3 (76.9)						
		150.1 (65.9)	39.1 (77.6)	96.1 (44.5)	53.5 (51.3)	41.1 (51.2)	11.2 (5.5)	61.2 (51.2)	33.1 (2.9)	5.7 (51.1)	41.2 (42.1)	90.9 (24.8)	40.3 (24.8)	39.4 (64.6)	147.3 (64.6)	
4000	18.3	319.3C		7.2	506.3C		0.3	533.8C		0.1	533.7C		6.8	506.4C	18.0	319.3C
		113.6 (65.9)		82.8 (7.7)	81.7 (44.5)		35.7 (41.9)	10.7 (5.5)		51.9 (45.4)	6.0 (2.9)		60.6 (48.8)	77.3 (42.1)	188.8 (83.2)	111.3 (64.6)
	79.2 (41.3)	192.7 (84.2)	29.1	65.9 (33.1)	64.8 (50.0)	33.8	9.7 (4.8)	56.1 (46.5)	30.0	6.0 (2.9)	39.9 (43.1)	33.8	62.5 (31.4)	79.2 (8.7)	29.2	77.6 (40.5)
	3.4	631.1C		0.4	942.1C		0.1	1001.4C		0.2	1001.4C		0.3	942.4C	3.4	630.9C
		86.0 (41.3)		69.4 (11.9)	66.6 (33.1)		37.4 (42.5)	9.5 (4.8)		52.1 (45.4)	5.7 (2.9)		58.4 (48.3)	63.2 (31.4)	171.6 (78.9)	84.4 (40.5)
	89.5 (43.7)	175.5 (80.0)	31.0	65.3 (32.1)	62.5 (49.4)	34.1	9.3 (4.6)	56.2 (46.5)	29.9	4.9 (2.4)	41.5 (43.6)	34.1	61.1 (30.0)	65.9 (13.0)	31.2	87.2 (42.6)
	2.1	938.1C		1.1	1379.1C		0.1	1467.1C		0.0	1467.2C		1.0	1379.7C	2.0	937.7C
		85.2 (43.7)		62.8 (13.6)	63.0 (32.1)		38.1 (42.5)	9.1 (4.6)		52.0 (45.3)	4.9 (2.4)		58.5 (48.2)	59.1 (30.0)	165.7 (77.1)	83.3 (42.6)
	84.8 (42.0)	170.1 (78.3)	30.4	62.9 (30.9)	63.1 (49.4)	33.4	9.4 (4.6)	56.6 (46.6)	29.8	4.5 (2.2)	42.6 (43.7)	33.5	58.3 (28.6)	58.8 (14.8)	30.6	82.4 (40.7)
	0.9	1244.3C		1.1	1821.5C		0.2	1936.5C		0.2	1936.9C		1.1	1822.6C	0.9	1243.7C
		83.0 (42.0)		52.0 (16.6)	60.8 (30.9)		39.4 (42.7)	9.0 (4.6)		52.2 (45.3)	4.2 (2.2)		58.3 (48.0)	56.2 (28.6)	154.8 (74.1)	80.5 (40.7)
	76.2 (37.2)	159.2 (75.3)	30.5	54.2 (26.3)	62.9 (49.2)	32.9	8.4 (4.2)	56.8 (46.6)	29.6	4.1 (2.0)	43.9 (43.9)	32.9	50.2 (24.2)	48.0 (17.8)	30.7	74.3 (36.1)
40450	1.8	1547.9C		1.6	2266.5C		0.1	2405.9C		0.1	2406.6C		1.8	2268.2C	2.0	1547.1C
		72.6 (37.2)		40.0 (19.9)	51.0 (26.3)		41.3 (42.9)	8.6 (4.2)		52.5 (45.4)	3.9 (2.0)		59.0 (47.9)	46.7 (24.2)	143.6 (71.0)	70.2 (36.1)
	74.8 (39.0)	147.4 (72.0)	30.3	51.9 (27.1)	62.9 (48.9)	31.9	6.5 (3.0)	56.4 (46.5)	29.6	3.5 (1.4)	45.1 (44.0)	32.0	48.9 (25.4)	36.6 (20.9)	30.5	73.4 (38.0)
	3.6	1847.0C		2.7	2712.5C		0.4	2873.1C		0.7	2874.2C		2.3	2714.8C	3.0	1846.0C
		82.1 (39.0)		79.1 (13.3)	57.3 (27.1)		46.9 (45.0)	5.7 (3.0)		53.7 (45.6)	2.1 (1.1)		51.4 (46.2)	53.5 (25.4)	187.2 (87.3)	79.4 (38.0)
	109.5 (50.4)	191.5 (88.4)	36.7	75.8 (34.8)	54.0 (46.9)	33.6	3.9 (2.1)	56.5 (46.3)	28.9	2.1 (1.0)	49.6 (45.7)	33.5	73.1 (33.3)	75.1 (14.4)	36.8	107.7 (49.4)
	8.7	2163.7C		6.3	3152.5C											


40450	4000	223.3 (97.8)	27.6	116.4 (60.7)	5.0	130.8 (63.9)	3.0	123.8 (61.2)	1.5	111.6 (54.4)	2.7	108.8 (56.3)	4.4	156.8 (72.1)	12.6	118.2 (55.5)	7.2	91.5 (41.1)	9.3	71.7 (34.6)	4.8	4425
		223.3 (119.9)	63.8	142.6 (66.2)	91.3 (84.3)	67.7	8.7 (4.4)	81.7 (78.3)	55.5	31.8 (15.0)	75.0 (78.8)	64.0	137.5 (64.0)	41.1 (46.4)	63.2 (93.8)	214.2 (117.3)						
		455.3C	10.1	744.5C	0.1	773.0C	1.7	774.9C	9.5	742.1C	26.5	452.2C										
		168.1 (97.8)	122.8 (10.5)	122.4 (66.2)	43.5 (59.3)	8.9 (4.4)	94.0 (71.6)	28.3 (15.0)	105.6 (76.0)	118.5 (64.0)	271.6 (120.1)	161.1 (93.8)										
		284.5 (123.7)	42.5	100.4 (50.4)	99.9 (75.0)	51.6	9.2 (4.5)	61.6 (62.6)	45.5	24.0 (12.0)	41.6 (58.2)	49.7	96.7 (48.5)	109.6 (14.2)	42.3	110.5 (57.7)						
		840.0C	0.3	1291.2C	0.2	1376.3C	0.1	1361.9C	0.3	1269.0C	4.9	832.8C										
		126.4 (60.7)	102.2 (17.2)	101.1 (50.4)	45.9 (60.1)	8.8 (4.5)	93.0 (71.3)	24.2 (12.0)	102.0 (75.0)	97.2 (48.5)	245.3 (113.6)	120.2 (57.7)										
		257.3 (117.0)	45.8	97.9 (48.1)	96.8 (74.2)	52.0	8.0 (3.9)	62.7 (62.9)	45.5	23.9 (11.8)	45.0 (59.2)	49.8	94.5 (46.5)	89.7 (20.6)	45.6	125.0 (61.1)						
		1226.4C	1.6	1858.3C	0.1	1995.7C	0.3	1965.1C	1.6	1816.4C	2.9	1215.3C										
		124.9 (63.9)	91.7 (19.8)	94.7 (48.1)	47.8 (60.3)	7.8 (3.9)	93.0 (71.2)	23.2 (11.8)	102.3 (74.9)	91.3 (46.5)	237.4 (111.2)	119.2 (61.1)										
		248.7 (114.4)	44.9	94.1 (46.2)	97.1 (74.0)	50.9	7.7 (3.8)	63.3 (63.0)	45.2	23.3 (11.4)	46.5 (59.4)	49.0	90.9 (44.7)	80.0 (23.0)	44.6	118.2 (58.4)						
		1611.0C	1.7	2427.8C	0.2	2616.0C	0.4	2566.3C	1.6	2363.0C	1.3	1596.3C										
		120.9 (61.2)	75.8 (24.3)	90.8 (46.2)	50.3 (60.7)	7.3 (3.8)	92.4 (71.0)	22.5 (11.4)	101.3 (74.4)	87.7 (44.7)	222.1 (107.0)	115.6 (58.4)										
		232.5 (109.9)	45.0	81.5 (39.5)	96.5 (73.5)	49.9	7.1 (3.6)	64.7 (63.3)	44.8	20.9 (10.4)	49.0 (59.9)	48.2	78.6 (38.1)	65.0 (27.2)	44.8	106.6 (52.0)						
		1994.1C	2.5	3005.7C	0.0	3241.7C	0.2	3172.6C	2.3	2918.1C	2.5	1976.1C										
		106.2 (54.4)	58.1 (29.2)	76.6 (39.5)	53.8 (61.2)	7.2 (3.6)	91.1 (70.6)	20.6 (10.4)	100.6 (73.8)	73.9 (38.1)	206.0 (102.5)	101.5 (52.0)										
		215.0 (105.0)	44.9	77.8 (40.4)	96.3 (73.0)	48.3	5.2 (2.2)	66.2 (63.7)	44.7	17.9 (8.4)	5											

[illegible]


鉛直荷重 (立体解析)

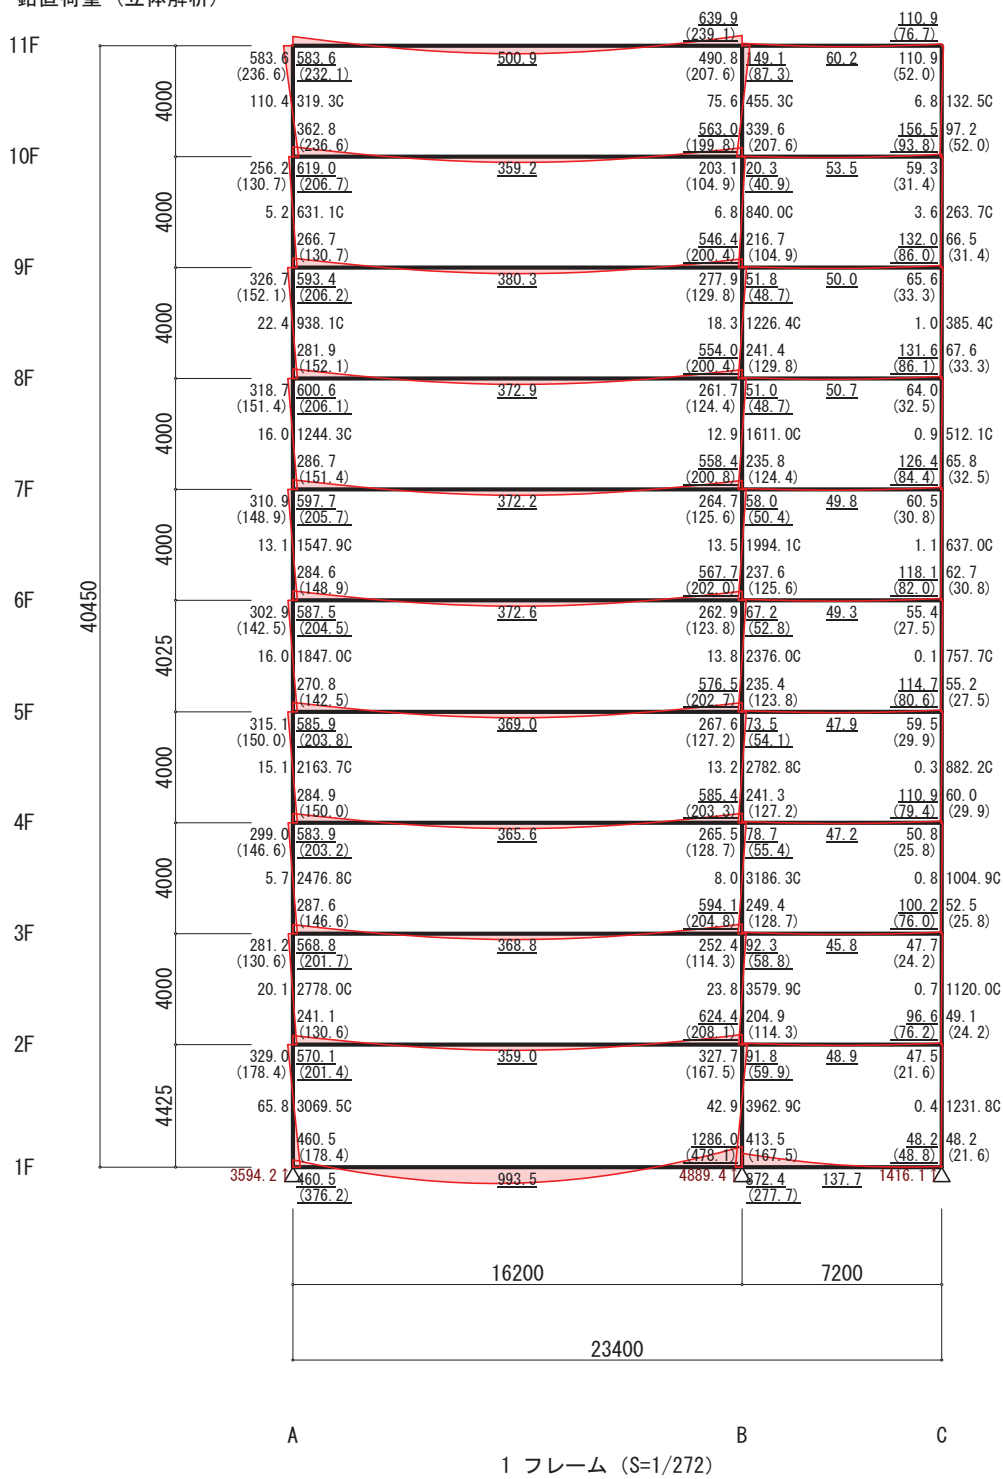


鉛直荷重 (立体解析)

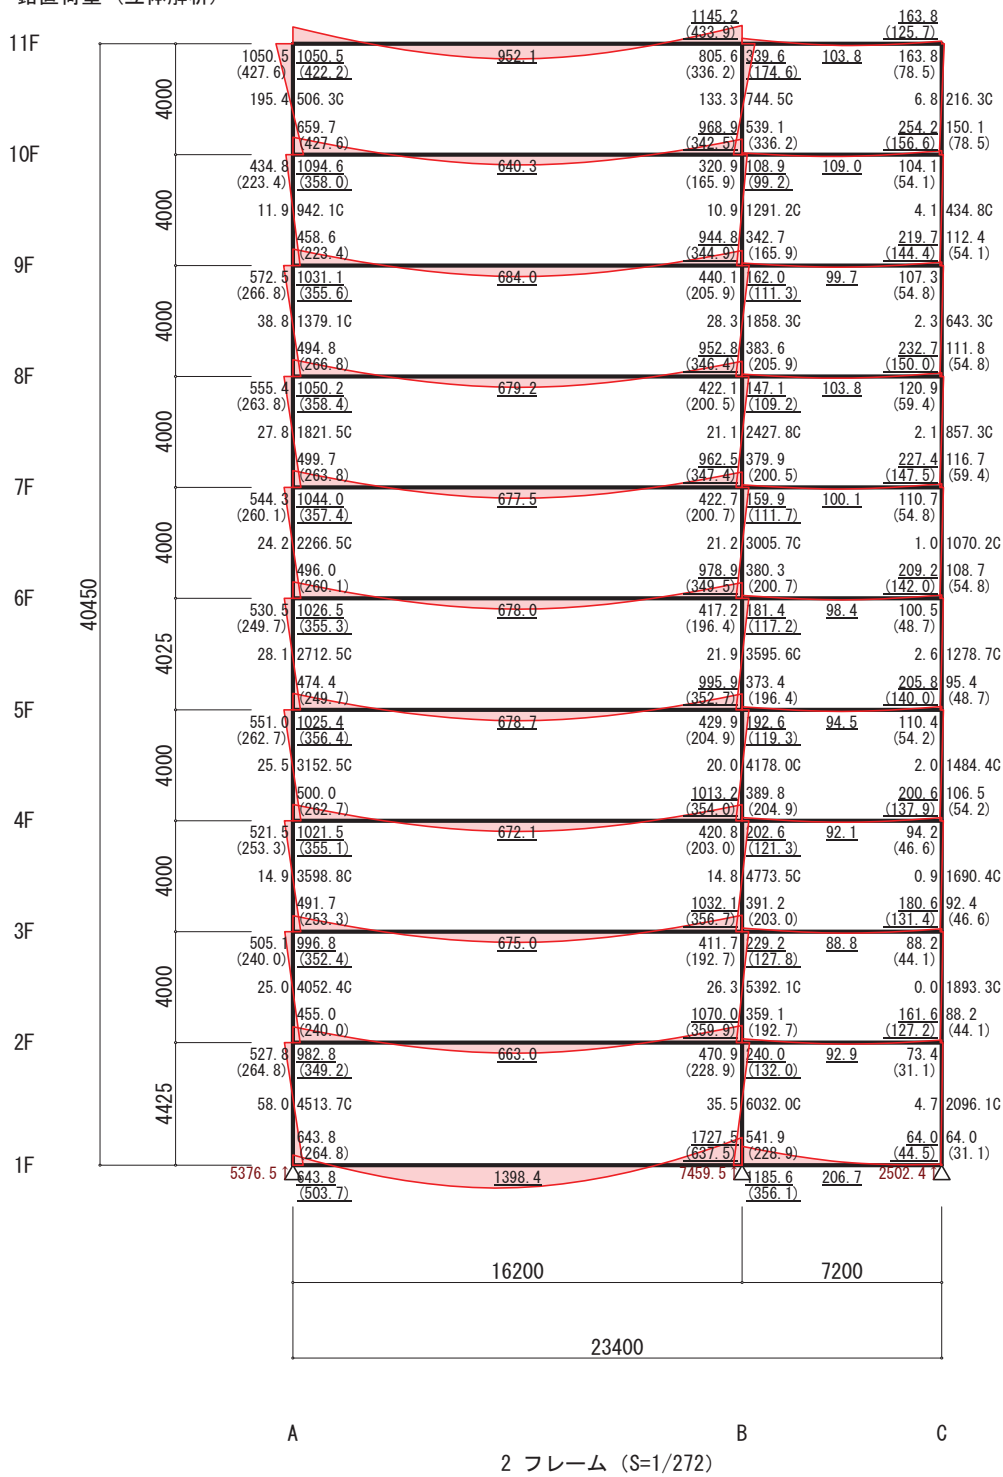


鉛直荷重 (立体解析)

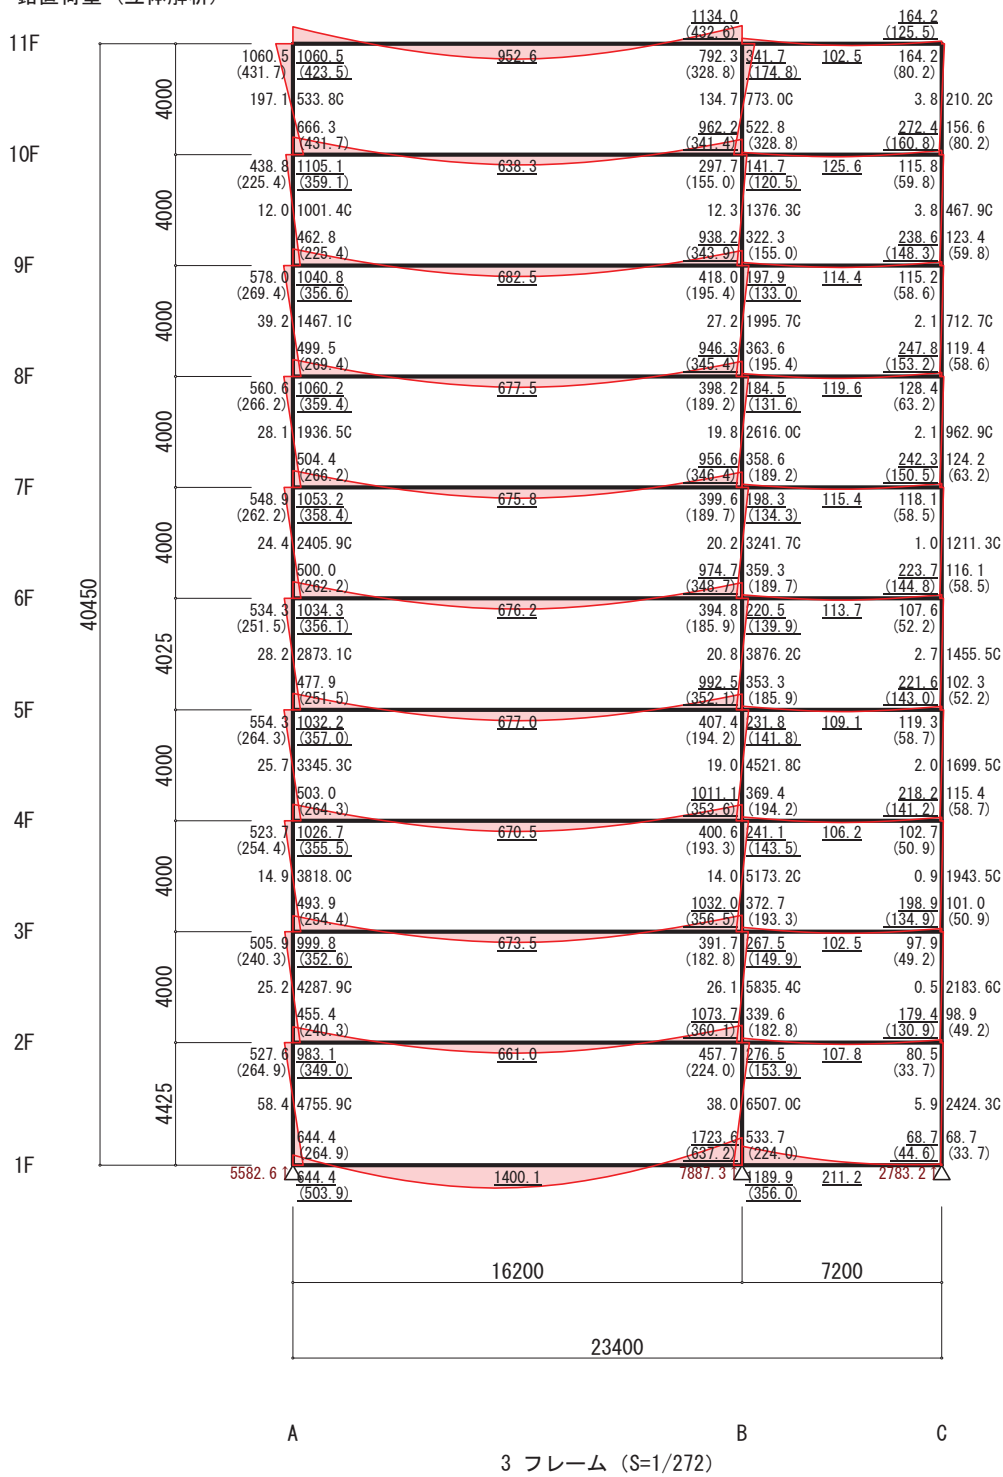


鉛直荷重 (立体解析)

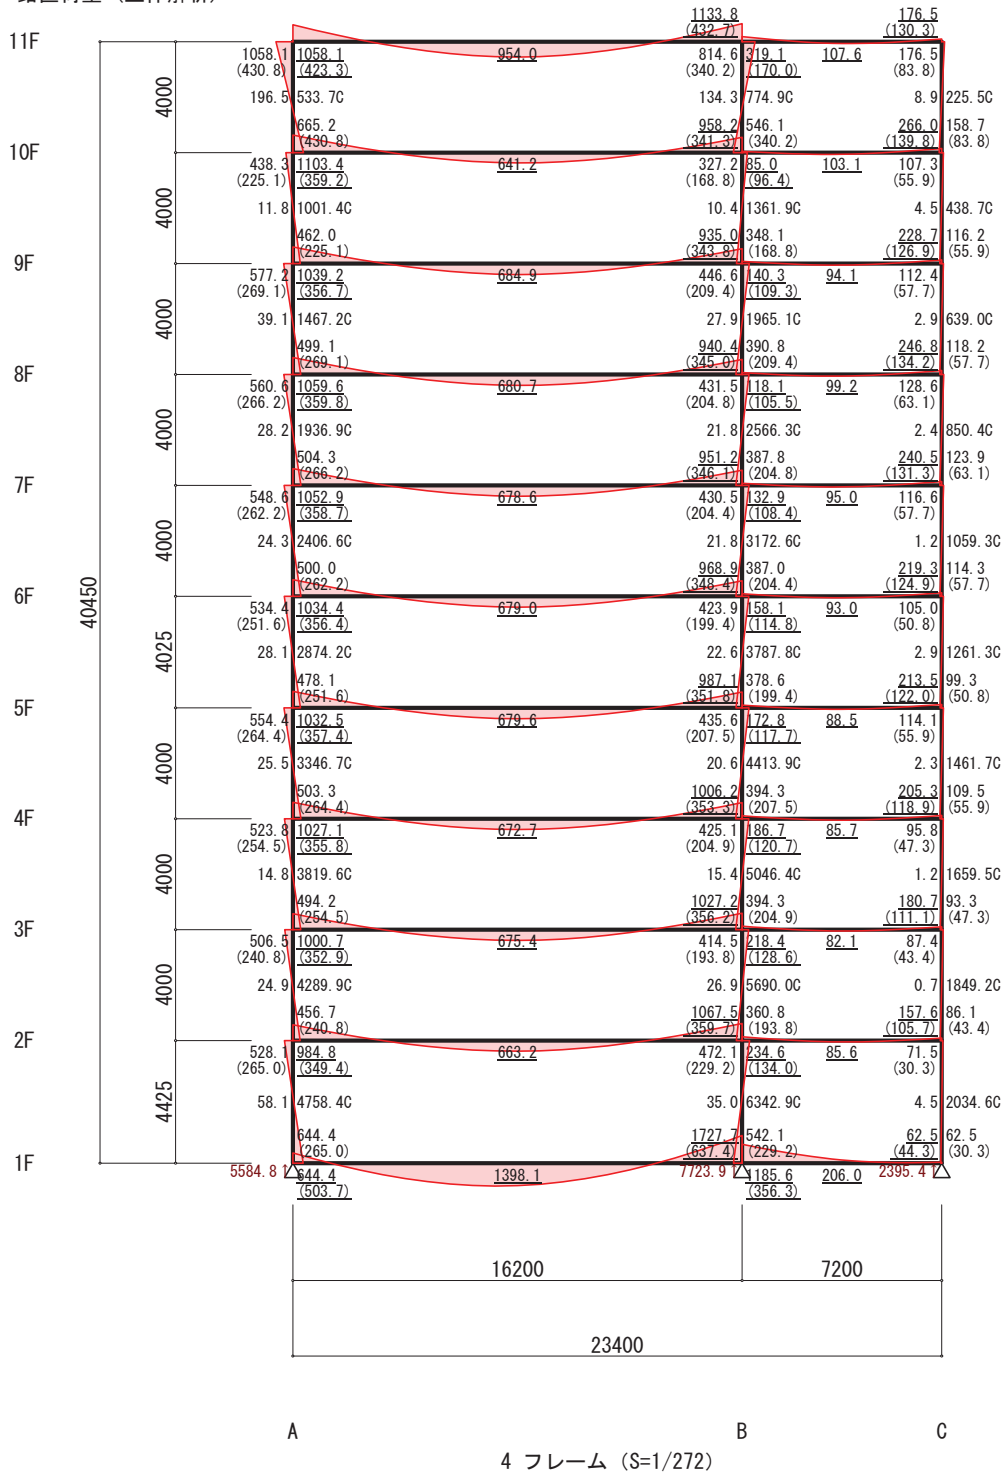

鉛直荷重 (立体解析)

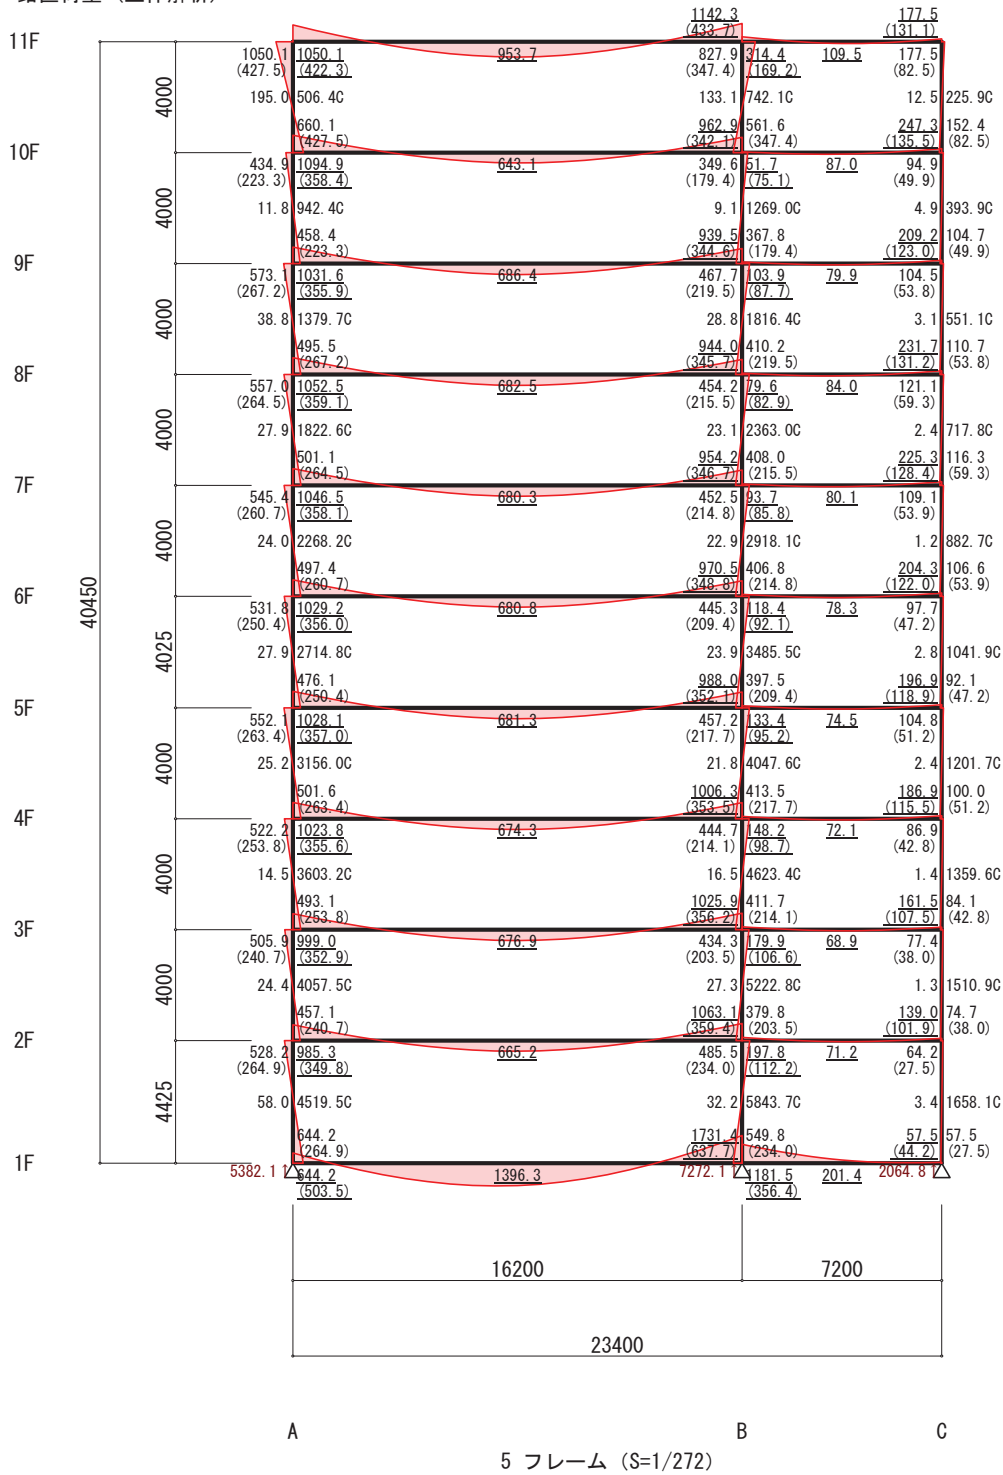

鉛直荷重 (立体解析)

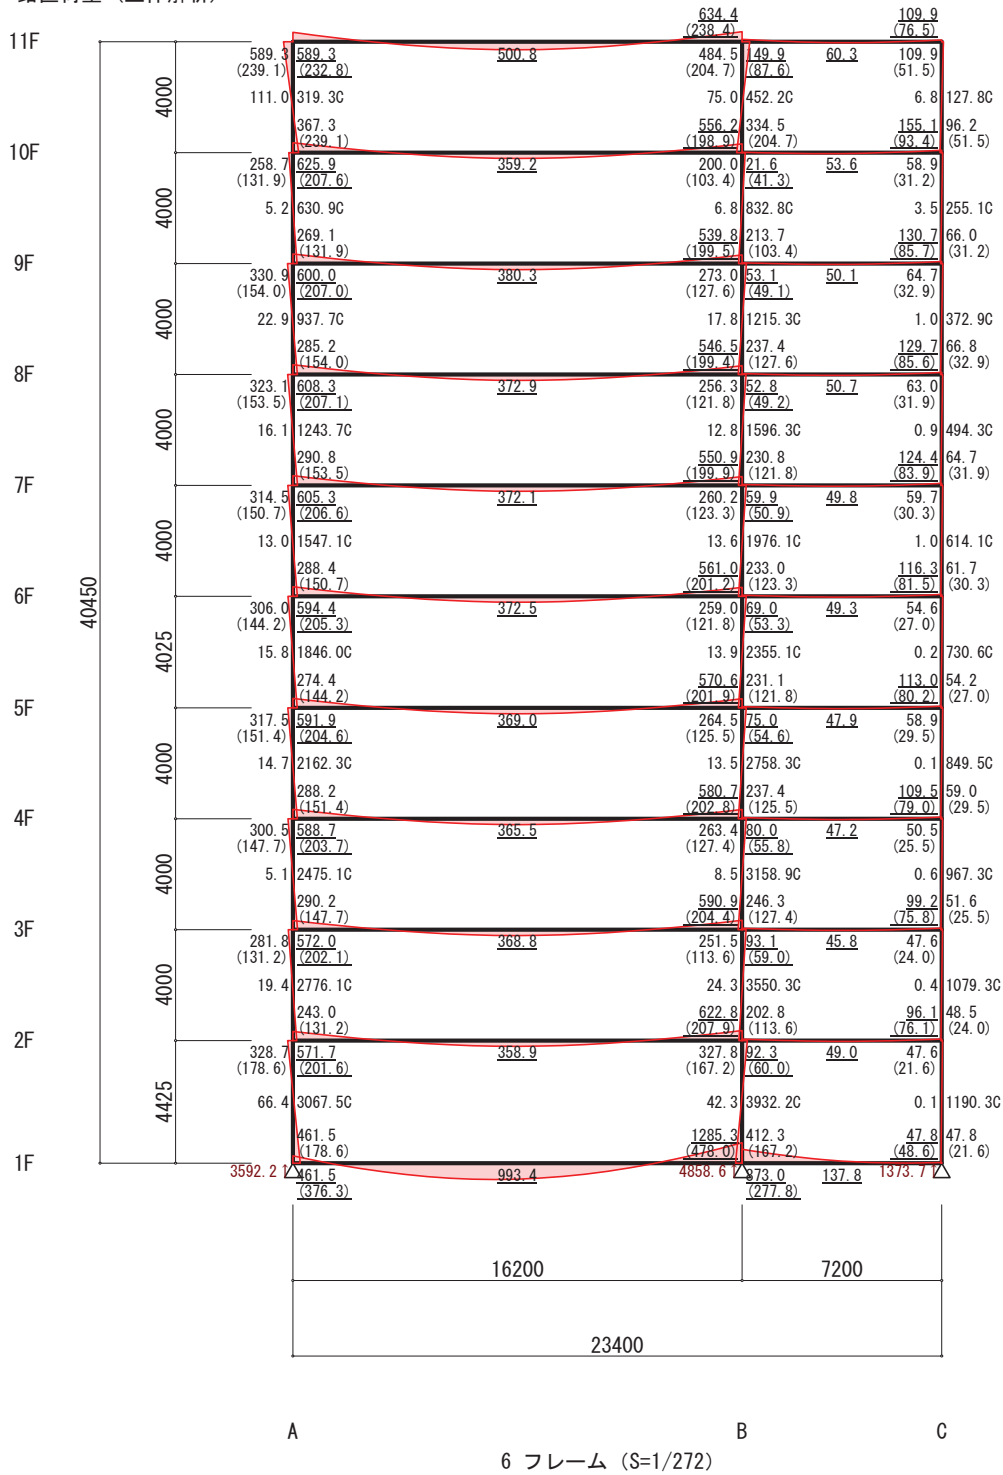

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		147.7 (49.2)		317.9 (92.3)		302.3 (84.0)		346.8 (92.3)		206.6 (49.2)									
11F	4000	206.5 (70.3)	206.5 (49.2)	29.4	494.6 (210.9)	346.9 (92.3)	14.5	620.2 (268.5)	802.3 (84.0)	0.0	620.2 (268.4)	317.9 (92.3)	14.5	494.6 (210.9)	346.8 (49.2)	29.4	206.6 (70.3)		
		65.9	55.5T		72.8	46.5T		83.3	7.3C		83.3	7.4T		72.8	46.5C		65.9	55.5C	
				74.7 (70.3)		405.5 (119.6)	349.1 (210.9)		611.1 (171.9)	453.6 (168.4)		606.1 (168.4)	453.6 (268.4)		626.5 (171.9)	349.0 (210.9)		455.5 (119.6)	74.8 (70.3)
10F	4000	380.7 (155.4)	455.5 (119.6)	25.0	683.0 (316.1)	626.6 (171.9)	7.8	763.5 (356.4)	806.1 (168.4)	0.0	763.5 (356.4)	611.0 (171.9)	7.8	683.0 (316.1)	405.6 (119.6)	25.0	380.8 (155.4)		
		69.9	185.5T		50.8	105.0T		50.7	8.8C		50.7	8.9T		50.8	105.2C		69.9	185.5C	
				241.0 (155.4)		615.9 (181.4)	581.3 (316.1)		799.5 (224.2)	662.1 (356.4)		790.8 (219.7)	662.1 (356.4)		815.0 (224.2)	581.3 (316.1)		690.2 (181.4)	241.0 (155.4)
9F	4000	449.1 (200.3)	690.1 (181.4)	37.1	849.6 (404.1)	815.1 (224.2)	7.8	928.1 (442.7)	790.8 (219.7)	0.0	928.1 (442.7)	799.4 (224.2)	7.8	849.6 (404.1)	615.9 (181.4)	37.1	449.1 (200.3)		
		48.6	378.9T		41.5	155.3T		42.6	11.0C		42.6	11.1T		41.5	155.4C		48.6	379.0C	
				352.0 (200.3)		781.8 (228.7)	766.6 (404.1)		958.3 (268.7)	842.8 (442.7)		945.8 (267.7)	842.8 (442.7)		972.4 (268.1)	766.6 (404.1)		865.2 (228.8)	352.0 (200.3)
8F	4000	513.1 (236.2)	865.1 (228.7)	41.6	987.7 (475.8)	972.5 (268.2)	7.1	1061.2 (511.2)	945.8 (262.7)	0.0	1061.2 (511.2)	958.2 (268.1)	7.1	987.7 (475.8)	815.9 (228.8)	41.6	513.1 (236.2)		
		40.7	617.8T		36.2	200.8T		38.7	14.5C		38.7	14.6T		36.2	201.1C		40.7	617.8C	
				431.8 (236.2)		918.8 (267.5)	915.4 (475.8)		1091.2 (304.7)	983.8 (511.2)		1075.5 (298.7)	983.7 (511.2)		1102.3 (304.6)	915.3 (475.8)		1007.4 (267.5)	431.8 (236.2)
7F	4000	575.6 (268.9)	1007.4 (267.5)	44.3	1105.8 (542.0)	1102.4 (304.7)	5.6	1182.9 (583.7)	1075.5 (298.7)	0.0	1182.9 (583.7)	1091.1 (304.6)	5.6	1105.8 (542.0)	918.8 (267.5)	44.3	575.6 (268.9)		
		37.7	894.5T		21.8	243.6T		15.5	18.5C		15.5	18.7T		21.8	243.9C		37.7	894.6C	
				500.2 (268.9)		1025.5 (299.8)	1062.2 (542.0)		1156.6 (323.9)	1152.0 (583.7)		1126.6 (312.9)	1152.0 (583.7)		1175.2 (323.9)	1062.2 (542.0)		1132.9 (299.8)	500.2 (268.9)
6F	4025	632.6 (369.0)	1132.8 (299.8)	53.7	1138.5 (601.3)	1175.3 (323.9)	9.4	1131.2 (573.5)	1126.6 (312.9)	0.0	1131.2 (573.5)	1156.5 (323.9)	9.3	1138.5 (601.3)	1025.5 (299.8)	53.7	632.7 (369.0)		
		109.9	1204.5T		71.5	274.0T		23.0	27.3C		23.0	27.5T		71.5	274.4C		109.9	1204.6C	
				852.5 (369.0)		1690.8 (488.0)	1281.5 (601.3)		1058.2 (288.6)	1177.1 (573.5)		1072.1 (297.8)	1177.1 (573.5)		1020.0 (288.6)	1281.5 (601.3)		1822.9 (488.0)	852.5 (369.0)
5F	4000	970.4 (464.3)	1822.8 (488.0)	66.0	1429.3 (684.7)	1020.0 (288.6)	19.1	953.1 (489.8)	1072.1 (297.8)	0.0	953.1 (489.8)	1058.1 (288.6)	19.1	1429.3 (684.7)	1690.8 (488.0)	66.0	970.4 (464.3)		
		41.8	1701.3T		59.9	80.2T		26.5	16.3C		26.5	16.4T		59.9	80.7C		41.8	1701.4C	
				886.8 (464.3)		1785.1 (514.1)	1309.4 (684.7)		1036.5 (285.2)	1006.1 (489.8)		1030.7 (286.3)	1006.0 (489.8)		1016.8 (285.2)	1309.4 (684.7)		1916.7 (514.1)	886.8 (464.3)
4F	4000	1029.9 (494.3)	1916.6 (514.1)	65.7	1492.5 (717.6)	1016.8 (285.2)	9.8	1061.1 (533.2)	1030.7 (286.3)	0.0	1061.1 (533.2)	1036.4 (285.2)	9.8	1492.6 (717.6)	1785.2 (514.1)	65.7	1029.9 (494.3)		
		41.2	2223.0T		57.3	143.9C		5.3	13.5C		5.3	13.6T		57.3	143.4T		41.2	2223.2C	
				947.4 (494.3)		1884.9 (542.4)	1378.0 (717.6)		1048.6 (287.3)	1071.8 (533.2)		1053.0 (292.5)	1071.7 (533.2)		1020.1 (287.3)	1378.0 (717.6)		2020.7 (542.4)	947.4 (494.3)
3F	4000	1073.2 (536.8)	2020.6 (542.4)	67.9	1527.0 (751.3)	1020.1 (287.3)	14.2	1029.9 (533.3)	1053.0 (292.5)	0.0	1029.9 (533.3)	1048.6 (287.3)	14.2	1527.0 (751.3)	1884.9 (542.4)	67.9	1073.2 (536.8)		
		0.4	2773.8T		24.4	393.5C		36.8	6.4C		36.8	6.4T		24.4	393.0T		0.4	2774.0C	
				1074.0 (536.8)		1796.6 (515.7)	1478.2 (751.3)		963.9 (262.3)	1103.4 (533.3)		985.7 (273.8)	1103.3 (533.3)		924.7 (262.3)	1478.2 (751.3)		1916.8 (515.8)	1074.0 (536.8)
2F	4425	842.8 (557.3)	1916.7 (515.7)	60.1	1243.2 (740.7)	924.7 (262.3)	19.6	846.3 (588.8)	885.7 (273.8)	0.0	846.3 (588.8)	863.9 (262.3)	19.6	1243.2 (740.7)	1796.6 (515.8)	60.1	842.8 (557.3)		
		390.1	3297.4T		395.6	641.6C		456.4	6.9T		456.4	6.9C		395.6	641.0T		390.1	3297.6C	
				1623.1 (557.3)		1182.1 (389.6)	2034.4 (740.7)		871.0 (239.5)	1759.0 (588.8)		887.2 (246.4)	1759.0 (588.8)		852.8 (239.5)	2034.4 (740.7)		1623.1 (557.3)	
1F		3693.9	1623.1 (389.6)	220.5	187.1 (239.5)	352.3 (239.5)	9.8	15.4	87.2 (246.4)	0.0	15.5	87.9 (239.5)	9.8	186.5	182.1 (389.6)	220.5	3694.2		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		1		2		3		4		5		6							
		A フレーム (S=1/272)																	

40450	4000	244.5 (86.1)	244.5 (57.9)	36.2	568.6 (245.2)	396.6 (105.3)	17.5	706.2 (308.4)	344.7 (95.7)	0.3	708.3 (309.4)	364.1 (106.1)	17.7	569.8 (245.7)	170.3 (57.5)	36.5	243.4 (85.6)
		72.4	48.8T		78.2	47.4T		89.4	9.7C		89.6	8.4T		78.3	46.5C		72.3
	4000	439.9 (184.0)	539.6 (141.0)	32.1	786.3 (367.5)	723.1 (198.2)	9.6	875.8 (412.2)	599.3 (194.2)	0.1	877.1 (412.8)	707.1 (199.1)	9.7	787.1 (367.9)	473.7 (140.5)	32.2	439.3 (183.7)
		71.9	179.1T		51.4	104.9T		51.4	13.7C		51.4	10.7T		51.4	102.5C		72.0
	4000	505.3 (230.5)	801.2 (209.6)	46.7	955.0 (458.5)	930.7 (255.9)	9.6	1041.5 (501.2)	902.8 (250.7)	0.2	1042.9 (501.8)	914.6 (256.7)	9.6	955.7 (458.9)	706.2 (209.2)	46.9	504.6 (230.1)
		44.4	378.8T		38.0	151.9T		39.2	18.8C		39.2	14.2T		38.0	147.9C		44.3
	4000	559.4 (260.8)	876.0 (256.9)	51.2	1082.8 (524.5)	1088.2 (298.8)	8.8	1164.9 (564.3)	1057.4 (293.7)	0.1	1166.2 (564.9)	1073.5 (300.6)	8.8	1083.5 (524.9)	872.0 (256.5)	51.3	558.8 (260.5)
		37.8	626.1T		33.7	198.3T		36.3	24.3C		36.3	17.4T		33.8	192.0C		37.8
	4000	637.3 (298.7)	1121.1 (296.4)	53.9	1218.7 (598.2)	1220.7 (337.1)	7.1	1303.5 (643.6)	1189.2 (330.3)	0.1	1304.6 (644.1)	1209.1 (337.8)	7.1	1219.4 (598.5)	1012.0 (296.1)	54.0	636.8 (298.4)
		40.0	913.5T		22.3	243.1T		16.4	30.4C		16.4	21.3T		22.3	234.6C		40.0
4025	707.1 (409.2)	1264.5 (333.1)	65.5	1262.0 (663.8)	1302.6 (358.8)	11.0	1257.7 (636.9)	1247.8 (346.6)	0.1	1258.6 (637.4)	1282.8 (359.4)	11.0	1262.5 (664.0)	1132.4 (332.8)	65.6	706.7 (408.9)	
	116.4	1238.4T		73.9	273.7T		24.1	42.0C		24.1	31.3T		73.8	263.5C		116.4	1236.6C
4000	1053.5 (504.7)	1993.4 (531.7)	79.2	1554.3 (745.2)	1729.9 (319.6)	21.4	1052.6 (540.8)	1186.7 (329.6)	0.1	1053.4 (541.2)	1173.7 (320.1)	21.3	1554.4 (745.3)	1833.4 (531.3)	79.4	1052.8 (504.4)	
	44.1	1762.9T		63.9	67.2T		29.0	31.4C		29.0	19.8T		63.9	56.1C		44.0	1760.8C
4000	1126.1 (540.3)	2091.5 (559.1)	78.8	1630.3 (783.5)	1722.8 (314.9)	10.9	1171.2 (588.3)	1137.3 (315.9)	0.1	1171.7 (588.6)	1146.0 (315.3)	10.8	1630.4 (783.6)	1932.7 (558.8)	78.9	1125.7 (540.1)	
	45.6	2316.0T		63.2	171.2C		5.5	29.9C		5.5	17.9T		63.2	182.7T		45.5	2313.5C
4000	1177.6 (587.2)	2212.6 (592.1)	81.1	1674.9 (823.0)	1728.5 (317.9)	16.2	1143.6 (591.1)	1165.0 (323.6)	0.0	1143.9 (591.3)	1161.7 (318.2)	16.1	1675.0 (823.1)	2049.5 (591.9)	81.2	1177.3 (587.1)	
	3.2	2903.7T		28.8	439.8C		38.6	23.6C		38.6	11.6T		28.9	451.5T		3.1	2900.9C
4425	932.6 (606.7)	2103.8 (564.0)	73.5	136													

1 2 3 4 5 6

B フレーム (S=1/272)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		67.7 (22.4)		113.6 (32.5)		97.9 (27.8)		126.8 (34.0)		88.4 (20.1)	
11F	4000	93.8 (36.2)	13.1	188.4 (86.9)	3.5	216.3 (102.5)	2.4	215.8 (98.5)	4.4	183.3 (80.9)	15.9
		21.3	25.2T	14.5	6.8T	11.3	5.6C	18.9	9.0T	21.5	12.5C
10F	4000	51.1 (36.2)	155.0 (46.1)	159.4 (86.9)	235.3 (66.7)	193.6 (102.5)	242.1 (66.1)	178.0 (98.5)	186.6 (51.0)	140.3 (80.9)	176.2 (46.9)
		125.8 (55.4)	10.9	240.6 (119.2)	245.1 (66.7)	275.5 (137.9)	233.7 (66.1)	244.4 (121.0)	180.3 (51.0)	207.8 (101.5)	161.5 (46.9)
		15.0	71.5T	2.2	20.8T	0.2	8.3C	2.4	1.5C	4.9	12.8C
9F	4000	95.8 (55.4)	226.3 (67.1)	236.3 (119.2)	313.6 (88.6)	275.9 (137.9)	321.9 (88.0)	239.6 (121.0)	240.8 (65.9)	198.0 (101.5)	258.0 (68.6)
		160.9 (83.7)	15.2	314.0 (167.6)	324.1 (88.6)	349.6 (186.3)	312.0 (88.0)	316.2 (168.9)	234.0 (65.9)	278.5 (149.1)	235.7 (68.6)
		6.5	136.5T	21.3	34.3T	22.9	11.2C	21.5	18.7C	19.7	4.9C
8F	4000	173.9 (83.7)	350.6 (106.1)	356.5 (167.6)	450.4 (127.2)	395.4 (186.3)	460.8 (126.0)	359.2 (168.9)	369.8 (101.2)	317.9 (149.1)	414.7 (108.2)
		239.1 (116.5)	31.2	459.7 (230.9)	465.7 (127.2)	501.7 (252.5)	446.7 (126.0)	460.6 (230.8)	359.0 (101.2)	416.4 (208.2)	364.5 (108.2)
		6.2	241.9T	2.0	45.9T	3.3	15.1C	1.1	37.8C	0.1	8.3T
7F	4000	226.7 (116.5)	421.8 (126.4)	463.8 (230.9)	529.4 (149.2)	508.3 (252.5)	543.3 (148.6)	462.8 (230.8)	426.9 (117.1)	416.5 (208.2)	492.2 (129.4)
		261.2 (129.8)	33.1	502.8 (256.7)	544.8 (149.2)	547.8 (280.4)	526.8 (148.6)	497.0 (253.2)	416.5 (117.1)	450.2 (228.4)	439.8 (129.4)
		1.6	368.2T	10.7	59.0T	13.1	18.2C	9.4	63.9C	6.6	27.3T
6F	4000	258.0 (129.8)	460.1 (138.4)	524.1 (256.7)	552.5 (156.0)	574.0 (280.4)	573.4 (156.0)	515.9 (253.2)	453.5 (124.2)	463.5 (228.4)	543.7 (143.3)
		278.5 (155.2)	38.2	506.6 (265.0)	570.6 (156.0)	530.0 (271.7)	551.5 (156.2)	498.3 (261.1)	440.8 (124.2)	477.8 (257.2)	487.8 (154.9)
		33.9	504.6T	26.7	65.3T	16.8	20.7C	27.3	90.9C	39.8	55.0T
5F	4025	346.2 (155.2)	645.7 (190.5)	560.0 (265.0)	554.7 (153.0)	563.6 (271.7)	545.2 (152.3)	552.8 (261.1)	615.7 (173.0)	557.4 (257.2)	713.9 (184.6)
		379.7 (190.3)	40.1	632.6 (317.1)	546.9 (153.0)	542.5 (281.6)	551.3 (152.3)	622.6 (311.6)	630.2 (173.0)	673.5 (336.5)	615.2 (184.6)
		0.9	693.4T	1.6	16.7T	20.8	23.8C	0.5	66.4C	0.4	76.0T
4F	4000	381.5 (190.3)	701.5 (205.2)	635.8 (317.1)	572.2 (205.2)	584.1 (281.6)	572.9 (158.8)	623.6 (311.6)	658.0 (184.4)	672.6 (336.5)	766.4 (201.1)
		394.6 (199.8)	37.3	637.0 (322.6)	571.3 (158.8)	558.5 (290.1)	570.4 (158.8)	618.8 (312.7)	669.6 (184.4)	667.1 (338.0)	681.8 (201.1)
		4.9	897.1T	8.3	40.4C	21.6	26.1C	6.6	37.7C	8.9	102.4T
3F	4000	404.4 (199.8)	730.0 (213.2)	653.5 (322.6)	577.7 (159.9)	601.7 (290.1)	580.2 (161.0)	631.9 (312.7)	654.9 (184.0)	684.9 (338.0)	797.6 (209.6)
		400.8 (207.4)	37.6	649.8 (334.5)	573.4 (159.9)	554.8 (293.1)	578.8 (161.0)	617.9 (316.9)	669.7 (184.0)	681.4 (350.6)	711.5 (209.6)
		13.9	1106.4T	19.2	104.7C	31.4	27.5C	16.0	11.9C	19.7	138.3T
2F	4000	428.7 (207.4)	703.5 (206.5)	688.2 (334.5)	533.8 (147.0)	617.5 (293.1)	541.8 (150.3)	649.8 (316.9)	595.5 (168.2)	720.8 (350.6)	776.5 (203.0)
		354.6 (247.1)	39.9	539.9 (325.7)	524.6 (147.0)	456.9 (292.6)	540.6 (150.3)	507.8 (312.1)	615.8 (168.2)	560.1 (333.7)	685.5 (203.0)
		192.1	1307.0T	180.8	173.9C	190.5	26.7C	182.7	8.7T	178.1	182.5T
1F	4425	738.7 (247.1)	524.3 (175.4)	901.5 (325.7)	403.8 (108.5)	837.9 (292.6)	446.2 (122.3)	873.1 (312.1)	390.1 (113.5)	916.3 (333.7)	737.0 (175.4)
		1472.3	107.2	248.3	13.3	15.3	6.1	2.3	18.4	251.8	105.4
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
		36000									
		1	2	3	4	5	6				
		C フレーム (S=1/272)									


		147.7 (49.2)		317.9 (92.3)		302.3 (84.0)		346.8 (92.3)		206.6 (49.2)							
11F	4000	206.5 (70.3)	206.5 (49.2)	29.4	494.6 (210.9)	346.9 (92.3)	14.5	620.2 (268.5)	302.3 (84.0)	0.0	620.2 (268.4)	317.9 (92.3)	14.5	494.6 (210.9)	147.8 (49.2)	29.4	206.6 (70.3)
		65.9	55.5C		72.8	46.5C		83.3	7.3T		83.3	7.4C		72.8	46.5T		65.9
10F	4000	380.7 (155.4)	455.5 (119.6)	25.0	683.0 (316.1)	626.6 (171.9)	7.8	763.5 (356.4)	606.1 (168.4)	0.0	763.5 (356.4)	611.0 (171.9)	7.8	683.0 (316.1)	405.6 (119.6)	25.0	380.8 (155.4)
		69.9	185.5C		50.8	105.0C		50.7	8.8T		50.7	8.9C		50.8	105.2T		69.9
9F	4000	449.1 (200.3)	690.1 (181.4)	37.1	849.6 (404.1)	815.1 (224.2)	7.8	928.1 (442.7)	790.8 (219.7)	0.0	928.1 (442.7)	799.4 (224.2)	7.8	849.6 (404.1)	615.9 (181.4)	37.1	449.1 (200.3)
		48.6	378.9C		41.5	155.3C		42.6	11.0T		42.6	11.1C		41.5	155.4T		48.6
8F	4000	513.1 (236.2)	865.1 (228.7)	41.6	987.7 (475.8)	972.5 (268.2)	7.1	1061.2 (511.2)	945.8 (262.7)	0.0	1061.2 (511.2)	958.2 (268.1)	7.1	987.7 (475.8)	781.9 (228.8)	41.6	513.1 (236.2)
		40.7	617.8C		36.2	200.8C		38.7	14.5T		38.7	14.6C		36.2	201.1T		40.7
7F	4000	575.6 (268.9)	1007.4 (267.5)	44.3	1105.8 (542.0)	1102.4 (304.7)	5.6	1182.9 (583.7)	1075.5 (298.7)	0.0	1182.9 (583.7)	1091.1 (304.6)	5.6	1105.8 (542.0)	918.8 (267.5)	44.3	575.6 (268.9)
		37.7	894.5C		21.8	243.6C		15.5	18.5T		15.5	18.7C		21.8	243.9T		37.7
6F	4025	632.6 (369.0)	1132.8 (299.8)	53.7	1138.5 (601.3)	1175.3 (323.9)	9.4	1131.2 (573.5)	1126.6 (312.9)	0.0	1131.2 (573.5)	1156.5 (323.9)	9.3	1138.5 (601.3)	1025.5 (299.8)	53.7	632.7 (369.0)
		109.9	1204.5C		71.5	274.0C		23.0	27.3T		23.0	27.5C		71.5	274.4T		109.9
5F	4000	970.4 (464.3)	1822.8 (488.0)	66.0	1429.3 (684.7)	1020.0 (288.6)	19.1	953.1 (489.8)	1072.1 (297.8)	0.0	953.1 (489.8)	1058.1 (288.6)	19.1	1429.3 (684.7)	1690.8 (488.0)	66.0	970.4 (464.3)
		41.8	1701.3C		59.9	80.2C		26.5	16.3T		26.5	16.4C		59.9	80.7T		41.8
4F	4000	1029.9 (494.3)	1916.6 (514.1)	65.7	1492.5 (717.6)	1016.8 (285.2)	9.8	1061.1 (533.2)	1030.7 (286.3)	0.0	1061.1 (533.2)	1036.4 (285.2)	9.8	1492.5 (717.6)	1785.2 (514.1)	65.7	1029.9 (494.3)
		41.2	2223.0C		57.3	143.9T		5.3	13.5T		5.3	13.6C		57.3	143.4C		41.2
3F	4000	1073.2 (536.8)	2020.6 (542.4)	67.9	1527.0 (751.3)	1020.1 (287.3)	14.2	1029.9 (533.3)	1053.0 (292.5)	0.0	1029.9 (533.3)	1048.6 (287.3)	14.2	1527.0 (751.3)	1884.9 (542.4)	67.9	1073.2 (536.8)
		0.4	2773.8C		24.4	393.5T		36.8	6.4T		36.8	6.4C					

40450	4000	172.1 (57.9)		361.5 (105.3)		344.1 (95.7)		399.4 (106.1)		243.4 (57.5)	
		244.5 (86.1)	36.2	568.6 (245.2)	17.5	706.2 (308.4)	0.3	708.3 (309.4)	17.7	569.8 (245.7)	36.5
		72.4	48.8C	78.2	47.4C	89.4	9.7T	89.6	8.4C	78.3	46.5T
		99.7 (86.1)	475.4 (141.0)	412.2 (245.2)	703.9 (198.2)	527.4 (308.4)	699.1 (194.2)	529.1 (309.4)	726.5 (199.1)	413.1 (245.7)	538.1 (140.5)
	4000	439.9 (184.0)	539.6 (141.0)	786.3 (367.5)	723.1 (198.2)	875.8 (412.2)	699.3 (194.2)	877.1 (412.8)	707.1 (199.1)	787.1 (367.9)	473.7 (140.5)
		71.9	179.1C	51.4	104.9C	51.4	13.7T	51.4	10.7C	51.4	102.5T
		296.0 (184.0)	707.8 (209.6)	683.6 (367.5)	911.6 (255.9)	772.9 (412.2)	902.5 (250.7)	774.2 (412.8)	933.9 (256.7)	684.3 (367.9)	799.9 (209.2)
	4000	505.3 (230.5)	801.2 (209.6)	955.0 (458.5)	930.7 (255.9)	1041.5 (501.2)	902.8 (250.7)	1042.5 (501.8)	914.6 (256.7)	955.7 (458.9)	706.2 (209.2)
		44.4	378.8C	38.0	151.9C	39.2	18.8T	39.2	14.2C	38.0	147.9T
		416.6 (230.5)	873.6 (256.9)	879.0 (458.5)	1070.7 (299.8)	963.2 (501.2)	1057.2 (293.7)	964.5 (501.8)	1091.1 (300.6)	879.7 (458.9)	974.7 (256.5)
	4000	559.4 (260.8)	976.0 (256.9)	1082.8 (524.5)	1088.2 (299.8)	1164.9 (564.3)	1057.4 (293.7)	1166.2 (564.9)	1073.5 (300.6)	1083.5 (524.9)	872.0 (256.5)
		37.8	626.1C	33.7	198.3C	36.3	24.3T	36.3	17.4C	33.8	192.0T
		483.7 (260.8)	1013.3 (296.4)	1015.3 (524.5)	1206.5 (337.1)	1092.3 (564.3)	1189.0 (330.3)	1093.5 (564.9)	1223.4 (337.8)	1016.0 (524.9)	1120.0 (296.1)
	4000	637.3 (298.7)	1121.1 (296.4)	1218.7 (598.2)	1220.7 (337.1)	1303.5 (643.6)	1189.2 (330.3)	1304.6 (644.1)	1209.1 (337.8)	1219.4 (598.5)	1012.0 (296.1)
		40.0	913.5C	22.3	243.1C	16.4	30.4T	16.4	21.3C	22.3	234.6T
		557.4 (298.7)	1133.6 (333.1)	1174.2 (598.2)	1280.7 (358.8)	1270.7 (643.6)	1247.6 (346.6)	1271.8 (644.1)	1304.8 (359.4)	1174.8 (598.5)	1263.6 (332.8)
	4025	707.1 (409.2)	1264.5 (333.1)	1626.6 (663.8)	1302.6 (358.8)	1257.7 (636.9)	1247.8 (346.6)	1258.6 (637.4)	1282.8 (359.4)	111.0	1262.5 (332.8)
		116.4	1238.4C	73.9	273.7C	24.1	42.0T	24.1	31.3C	73.8	263.5T
		939.9 (409.2)	1834.9 (531.7)	1409.8 (663.8)	1171.9 (319.6)	1306.0 (636.9)	1186.5 (329.6)	1306.8 (637.4)	1131.0 (320.1)	1410.0 (664.0)	1992.1 (531.3)
	4000	1053.5 (504.7)	1993.4 (531.7)	1554.3 (745.2)	1129.1 (319.6)	1052.6 (540.8)	1186.7 (329.6)	1053.4 (541.2)	1173.7 (320.1)	1554.4 (745.3)	1833.4 (531.3)
		44.1	1762.9C	63.9	67.2C	29.0	31.4T	29.0	19.8C	63.9	56.1T
		965.4 (504.7)	1934.0 (559.1)	1426.5 (745.2)	1144.6 (314.9)	1110.7 (540.8)	1137.2 (315.9)	1111.4 (541.2)	1124.3 (315.3)	1426.6 (745.3)	2090.5 (558.8)
	4000	1126.6 (540.3)	2091.5 (559.1)	1630.3 (783.5)	1122.8 (314.9)	1171.2 (588.3)	1137.3 (315.9)	1146.0 (588.6)	1146.0 (315.3)	1630.4 (783.6)	1932.7 (558.8)
		45.6	2316.0C	63.2	171.2T	5.5	29.9T	5.5	17.		


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		67.7 (22.4)		113.6 (32.5)		97.9 (27.8)		126.8 (34.0)		88.4 (20.1)	
11F	4000	93.8 (36.2)	13.1	188.4 (86.9)	3.5	216.3 (102.5)	2.4	215.8 (98.5)	4.4	183.3 (80.9)	88.4 (34.4)
		21.3	25.2C	14.5	6.8C	11.3	5.6T	18.9	9.0C	21.5	12.5T
10F	4000	51.1 (36.2)	155.0 (46.1)	159.4 (86.9)	235.3 (66.7)	193.6 (102.5)	242.1 (66.1)	178.0 (98.5)	186.6 (51.0)	140.3 (80.9)	176.2 (46.9)
		125.8 (55.4)	10.9	240.6 (119.2)	4.9	275.5 (137.9)	4.2	244.4 (121.0)	3.2	207.8 (101.5)	161.5 (46.9)
		15.0	71.5C	2.2	20.8C	0.2	8.3T	2.4	1.5T	4.9	12.8T
9F	4000	95.8 (55.4)	226.3 (67.1)	236.3 (119.2)	313.6 (88.6)	275.9 (137.9)	321.9 (88.0)	239.6 (121.0)	240.8 (65.9)	198.0 (101.5)	258.0 (68.6)
		160.9 (83.7)	15.2	314.0 (167.6)	5.2	349.6 (186.3)	4.9	316.2 (168.9)	3.4	278.5 (149.1)	235.7 (68.6)
		6.5	136.5C	21.3	34.3C	22.9	11.2T	21.5	18.7T	19.7	4.9T
8F	4000	173.9 (83.7)	350.6 (106.1)	356.5 (167.6)	450.4 (127.2)	395.4 (186.3)	460.8 (126.0)	359.2 (168.9)	369.8 (101.2)	317.9 (149.1)	414.7 (108.2)
		239.1 (116.5)	31.2	459.7 (230.9)	7.6	501.7 (252.5)	7.1	460.6 (230.8)	5.4	416.4 (208.2)	364.5 (108.2)
		6.2	241.9C	2.0	45.9C	3.3	15.1T	1.1	37.8T	0.1	8.3C
7F	4000	226.7 (116.5)	421.8 (126.4)	463.8 (230.9)	529.4 (149.2)	508.3 (252.5)	543.3 (148.6)	462.8 (230.8)	426.9 (117.1)	416.5 (208.2)	492.2 (129.4)
		261.2 (129.8)	33.1	502.8 (256.7)	7.7	547.8 (280.4)	8.3	497.0 (253.2)	5.2	450.2 (228.4)	439.8 (129.4)
		1.6	368.2C	10.7	59.0C	13.1	18.2T	9.4	63.9T	6.6	27.3C
6F	4025	258.0 (129.8)	460.1 (138.4)	524.1 (256.7)	552.5 (156.0)	574.0 (280.4)	573.4 (156.2)	515.9 (253.2)	453.5 (124.2)	463.5 (228.4)	543.7 (143.3)
		278.5 (155.2)	38.2	506.6 (265.0)	9.1	530.0 (271.7)	10.9	498.3 (261.1)	6.4	477.8 (257.2)	487.8 (129.4)
		33.9	504.6C	26.7	65.3C	16.8	20.7T	27.3	90.9T	39.8	55.0C
5F	4000	346.2 (155.2)	645.7 (190.5)	560.0 (265.0)	554.7 (153.0)	563.6 (271.7)	545.2 (152.3)	552.8 (261.1)	615.7 (173.0)	557.4 (257.2)	713.9 (184.6)
		379.7 (190.3)	40.1	632.8 (317.1)	3.9	542.5 (281.6)	3.1	622.6 (311.6)	7.3	673.5 (336.5)	615.2 (184.6)
		0.9	693.4C	1.6	16.7C	20.8	23.8T	0.5	66.4T	0.4	76.0C
4F	4000	381.5 (190.3)	701.5 (205.2)	635.8 (317.1)	572.2 (158.8)	584.1 (281.6)	572.9 (158.8)	623.6 (311.6)	658.0 (184.4)	672.6 (336.5)	766.4 (201.1)
		394.6 (199.8)	37.3	637.0 (322.6)	0.4	558.5 (290.1)	1.2	618.8 (312.7)	5.8	667.1 (338.0)	681.8 (201.1)
		4.9	897.1C	8.3	40.4T	21.6	26.1T	6.6	37.7T	8.9	102.4C
3F	4000	404.4 (199.8)	730.0 (213.2)	653.5 (322.6)	577.7 (159.9)	601.7 (290.1)	580.2 (161.0)	631.9 (312.7)	654.9 (184.0)	684.9 (338.0)	797.6 (209.6)
		400.8 (207.4)	37.6	649.8 (334.5)	2.2	554.8 (293.1)	0.7	617.9 (316.9)	7.4	681.4 (350.6)	711.5 (209.6)
		13.9	1106.4C	19.2	104.7T	31.4	27.5T	16.0	11.9T	19.7	138.3C
2F	4425	428.7 (207.4)	703.5 (206.5)	688.2 (334.5)	533.8 (147.0)	617.5 (293.1)	541.8 (150.3)	649.8 (316.9)	595.5 (168.2)	720.8 (350.6)	776.5 (203.0)
		354.6 (247.1)	39.9	539.9 (325.7)	4.6	456.9 (292.6)	0.6	507.8 (312.1)	10.1	560.1 (333.7)	685.5 (203.0)
		192.1	1307.0C	180.8	173.9T	190.5	26.7T	182.7	8.7C	178.1	182.5C
1F		738.7 (247.1)	524.3 (175.4)	901.5 (325.7)	403.8 (108.5)	837.9 (292.6)	446.2 (122.3)	873.1 (312.1)	390.1 (113.5)	916.3 (333.7)	737.0 (175.4)
		1472.3 (175.4)	107.2	248.3 (108.5)	13.3	15.3 (122.3)	6.1	2.3 (113.5)	18.4	251.8 (175.4)	1464.6 (175.4)
		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000									
		1	2	3	4	5	6				
		C フレーム (S=1/272)									


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

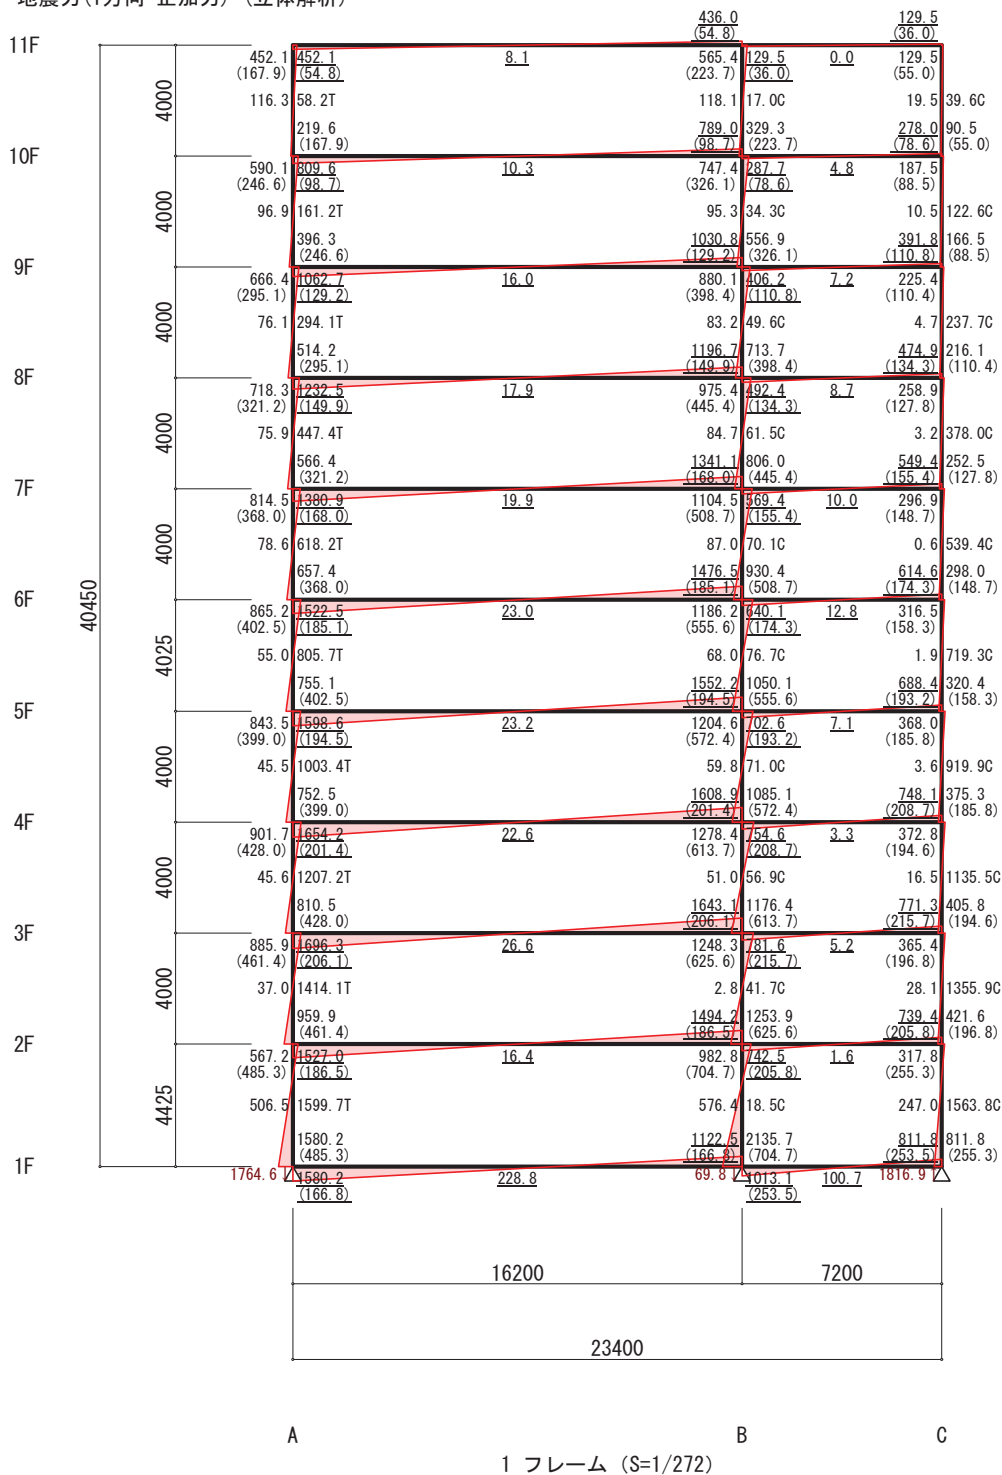


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

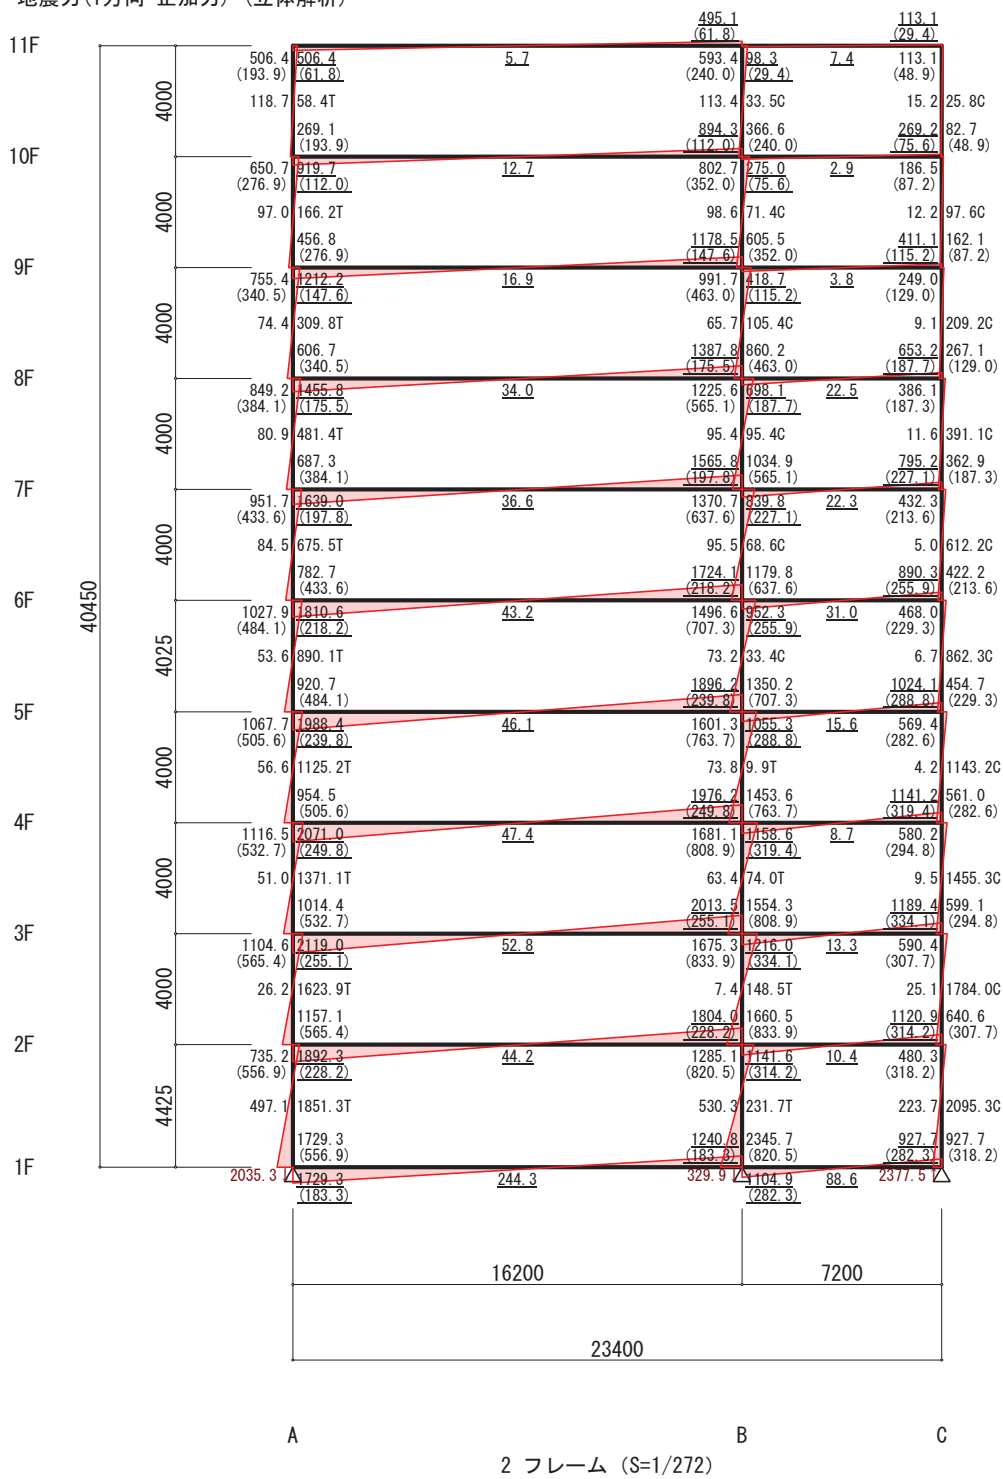


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

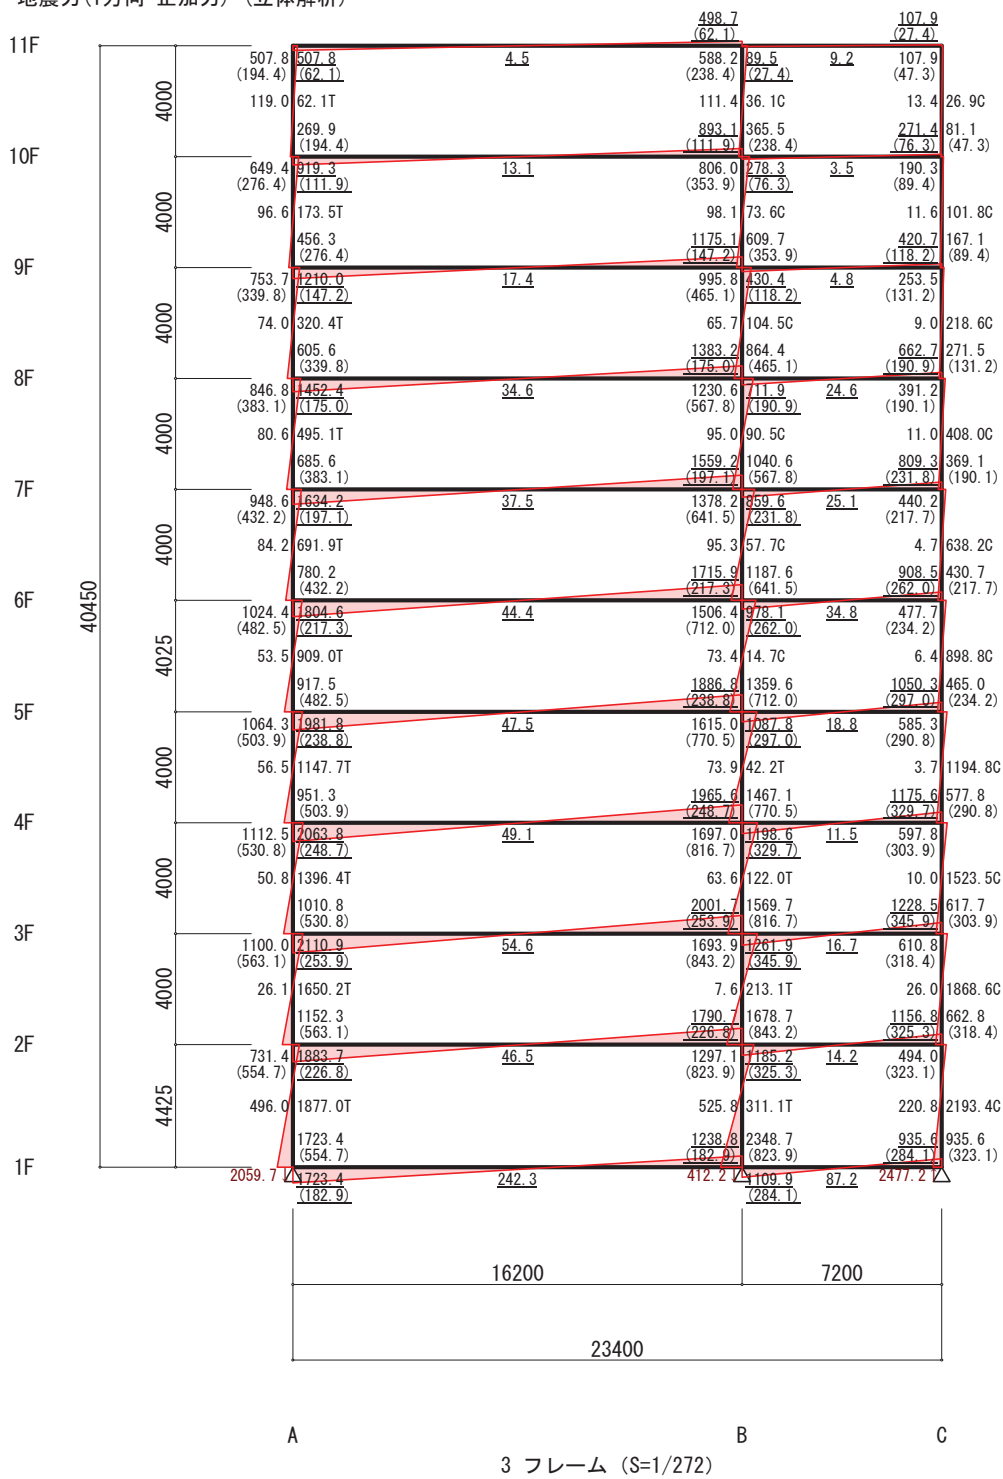


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

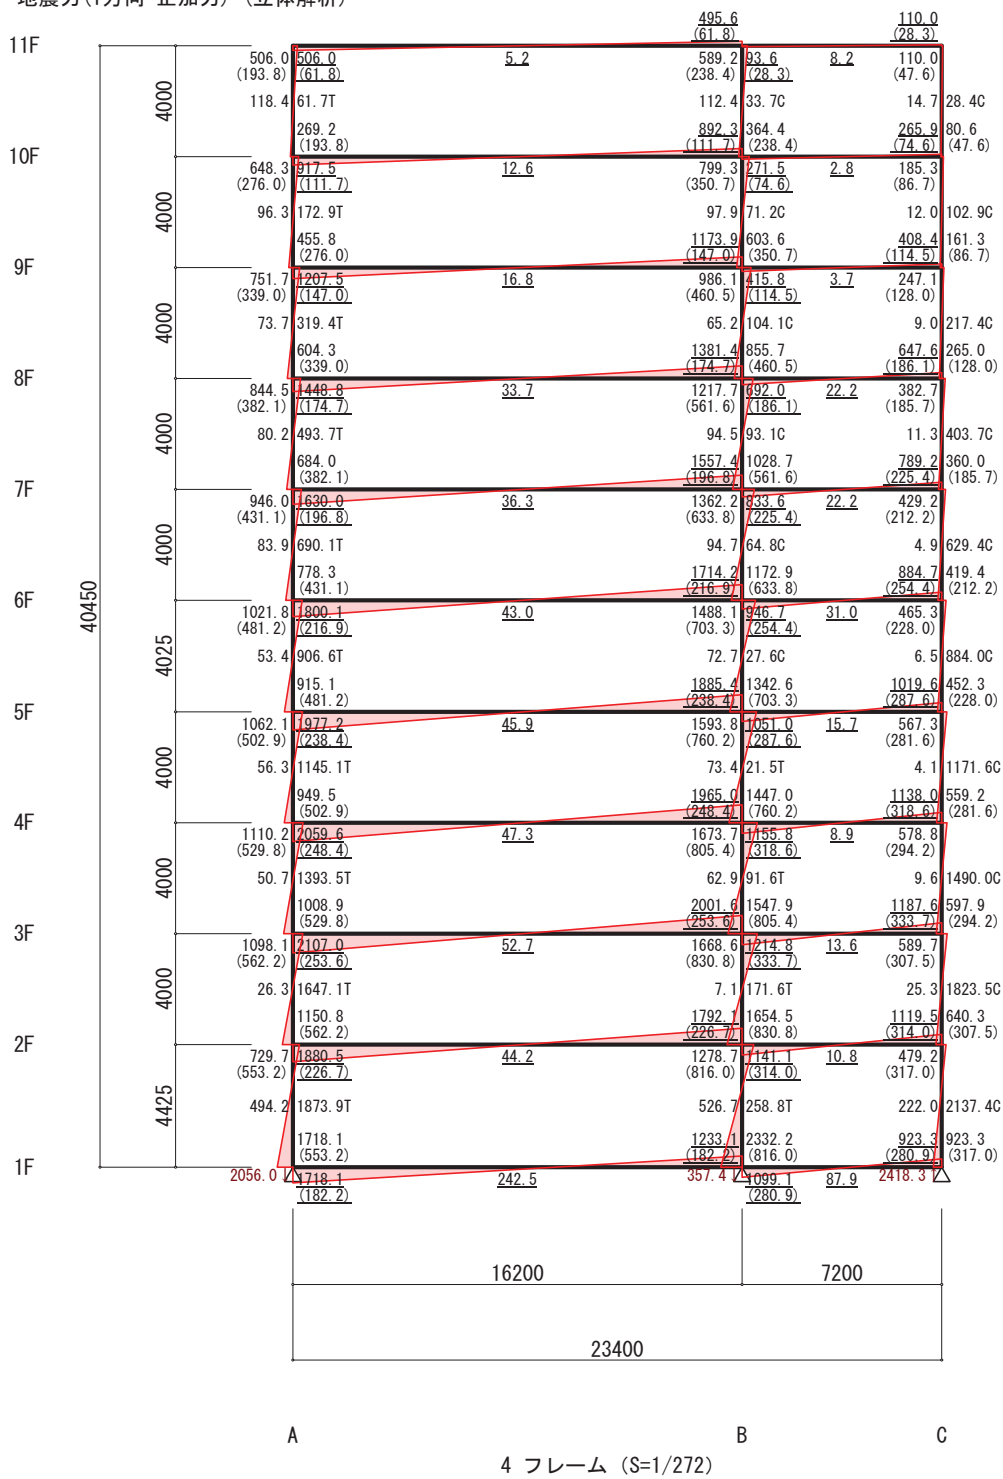


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

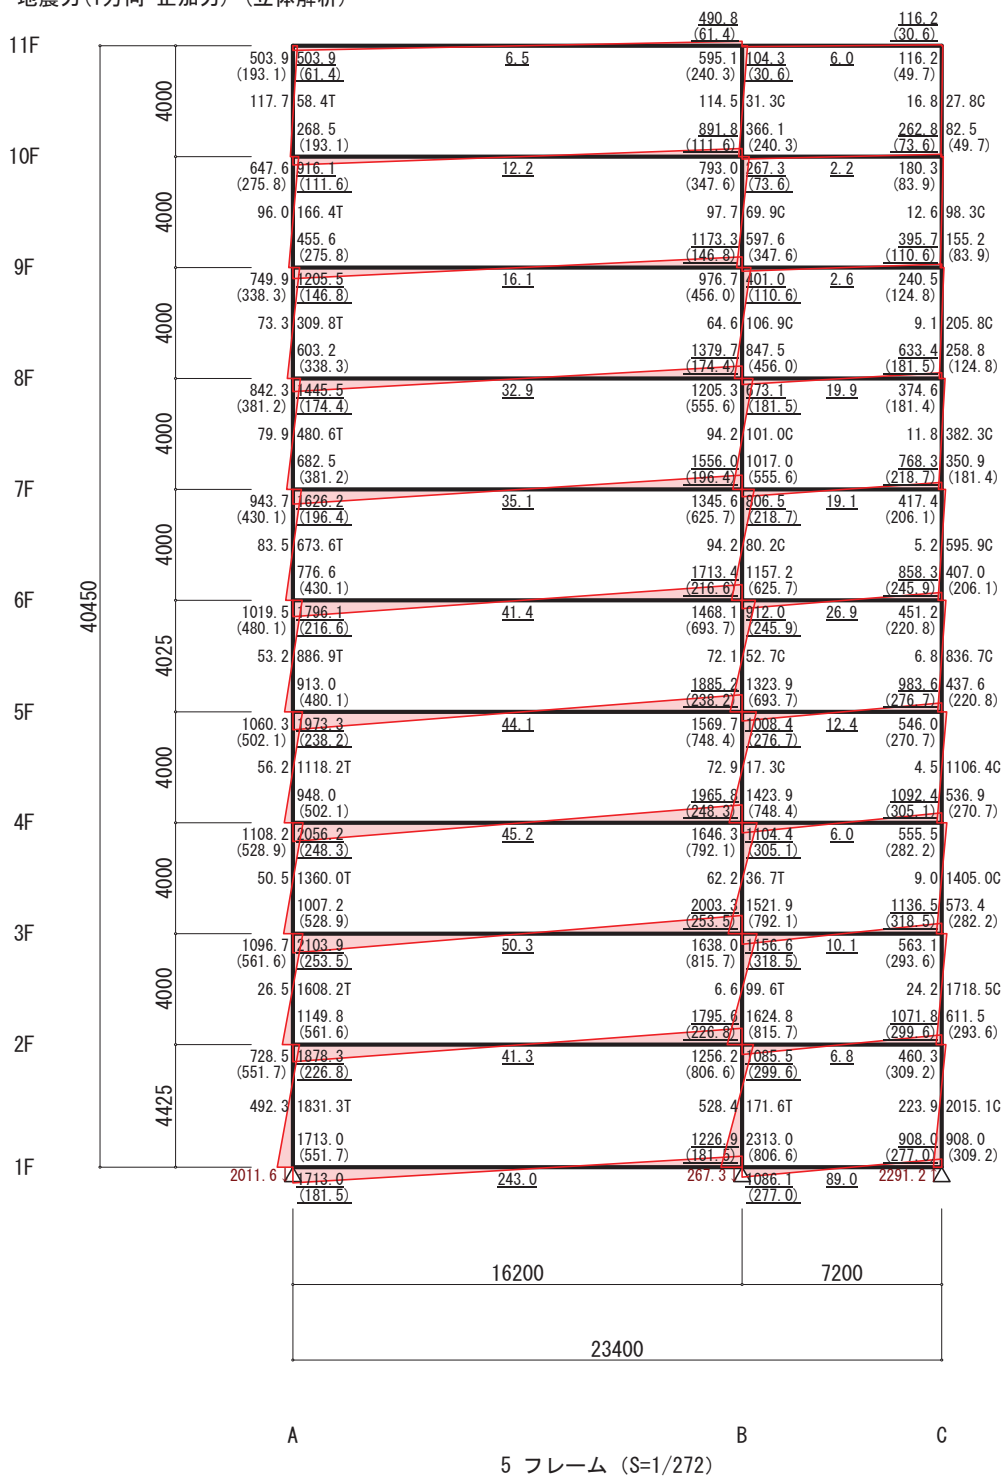


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

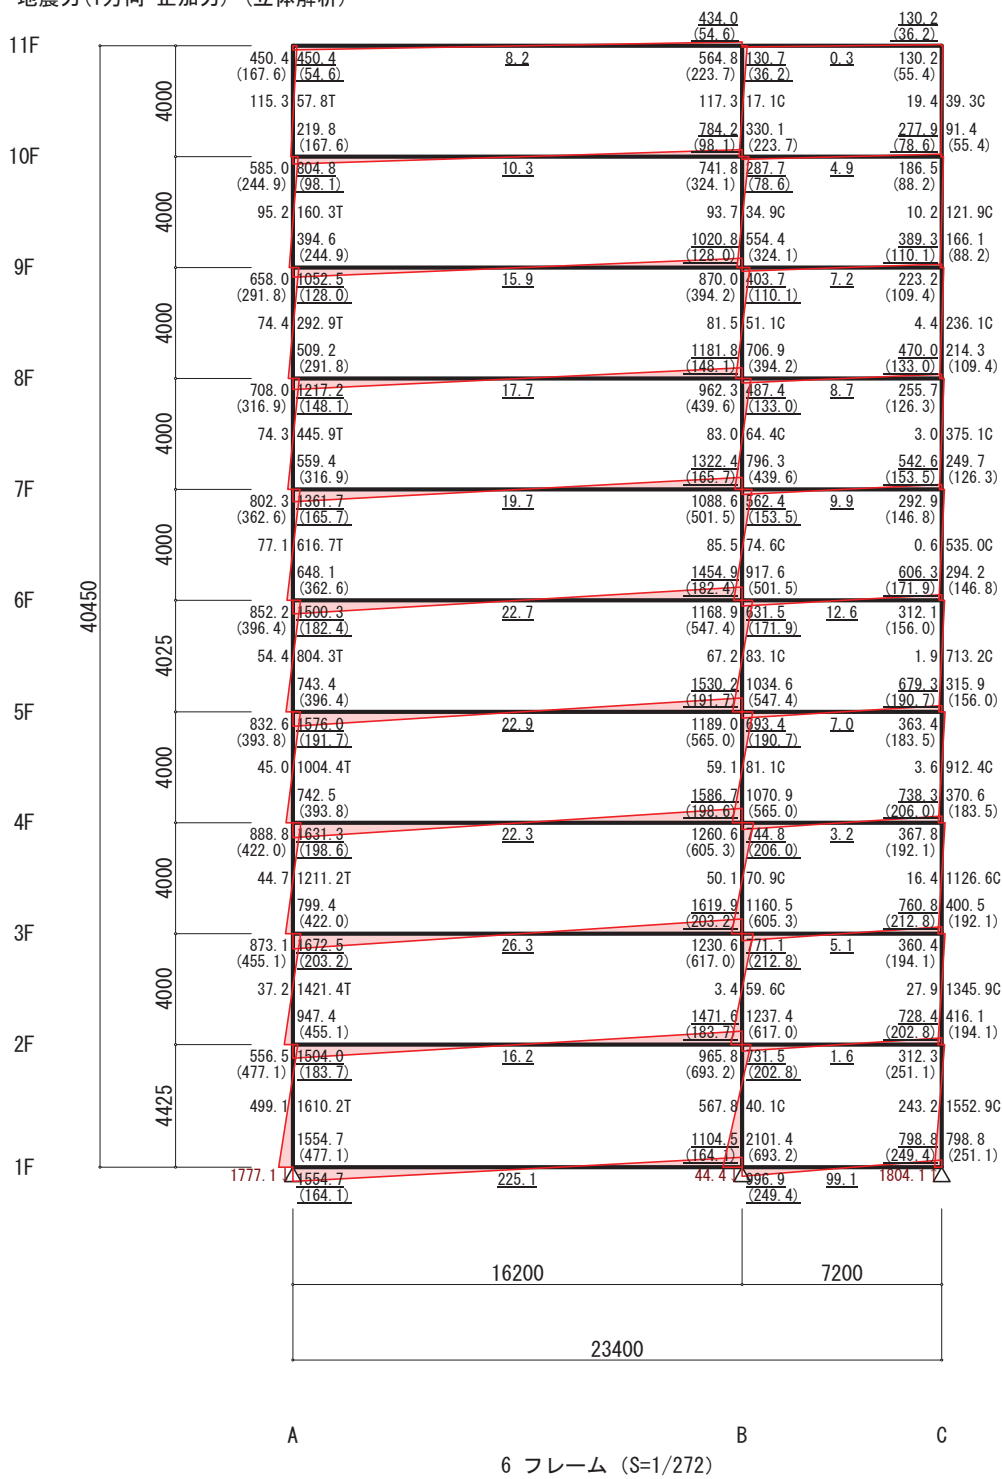


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

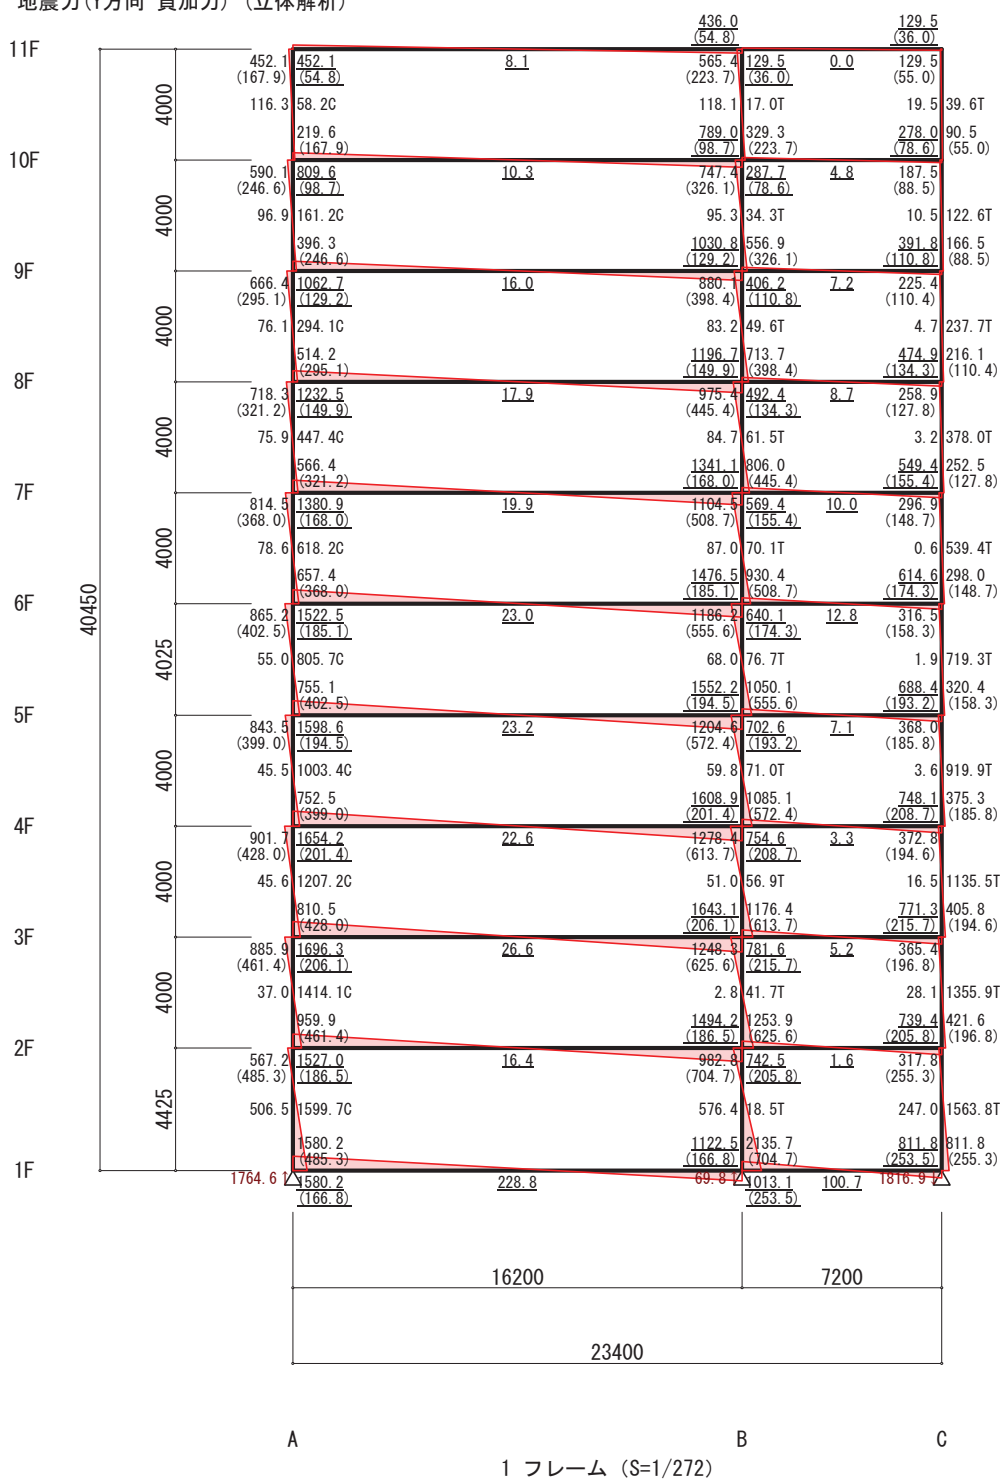


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

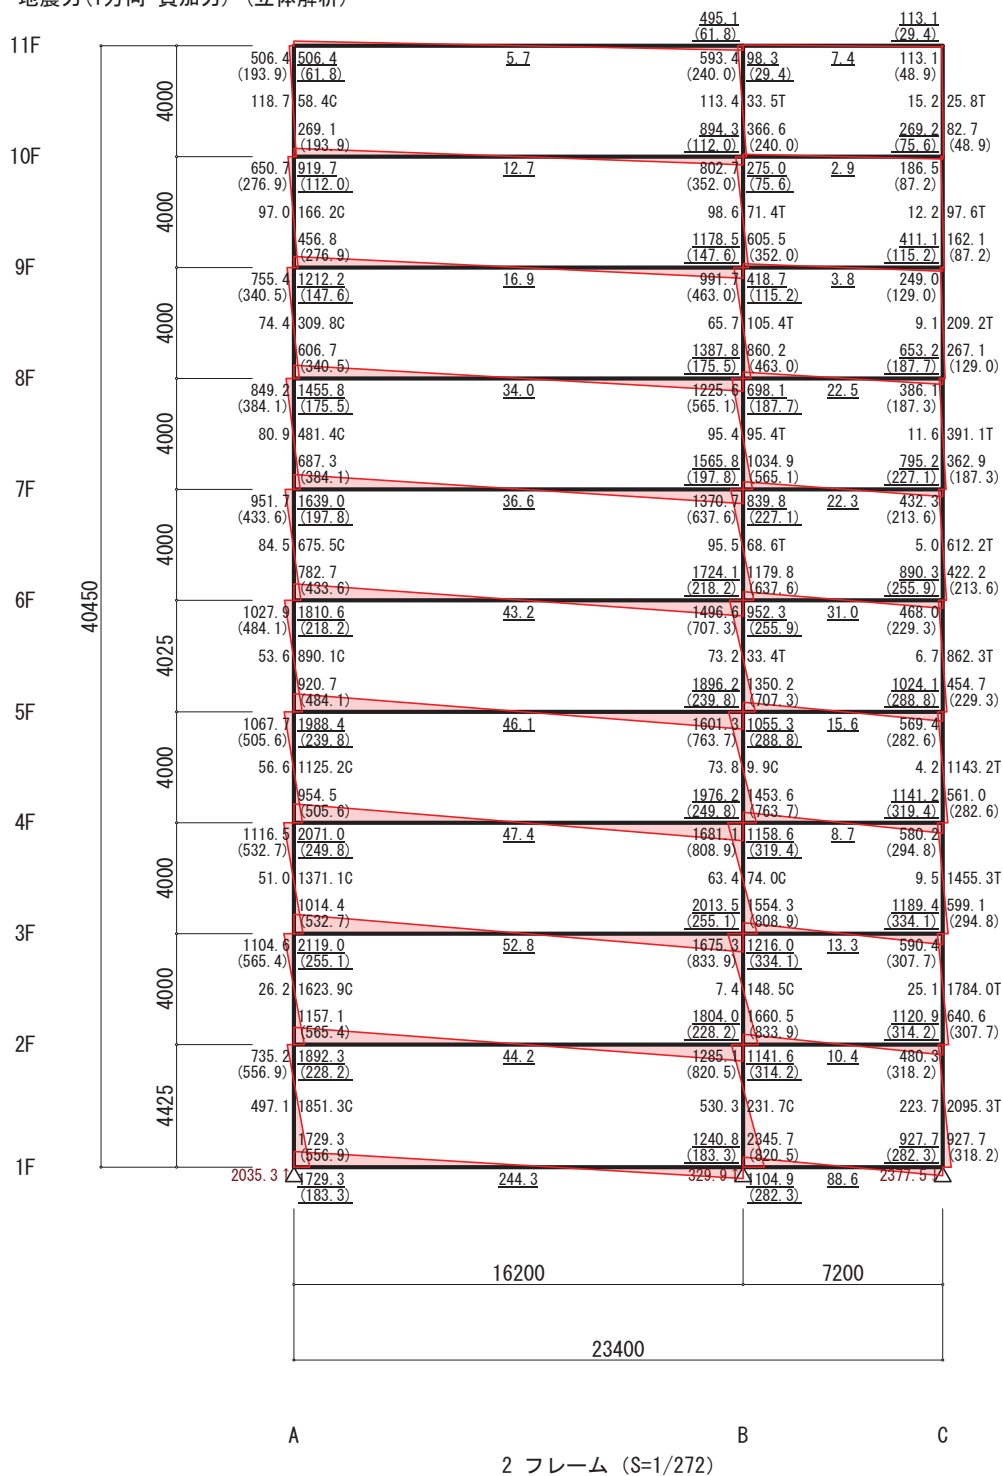


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

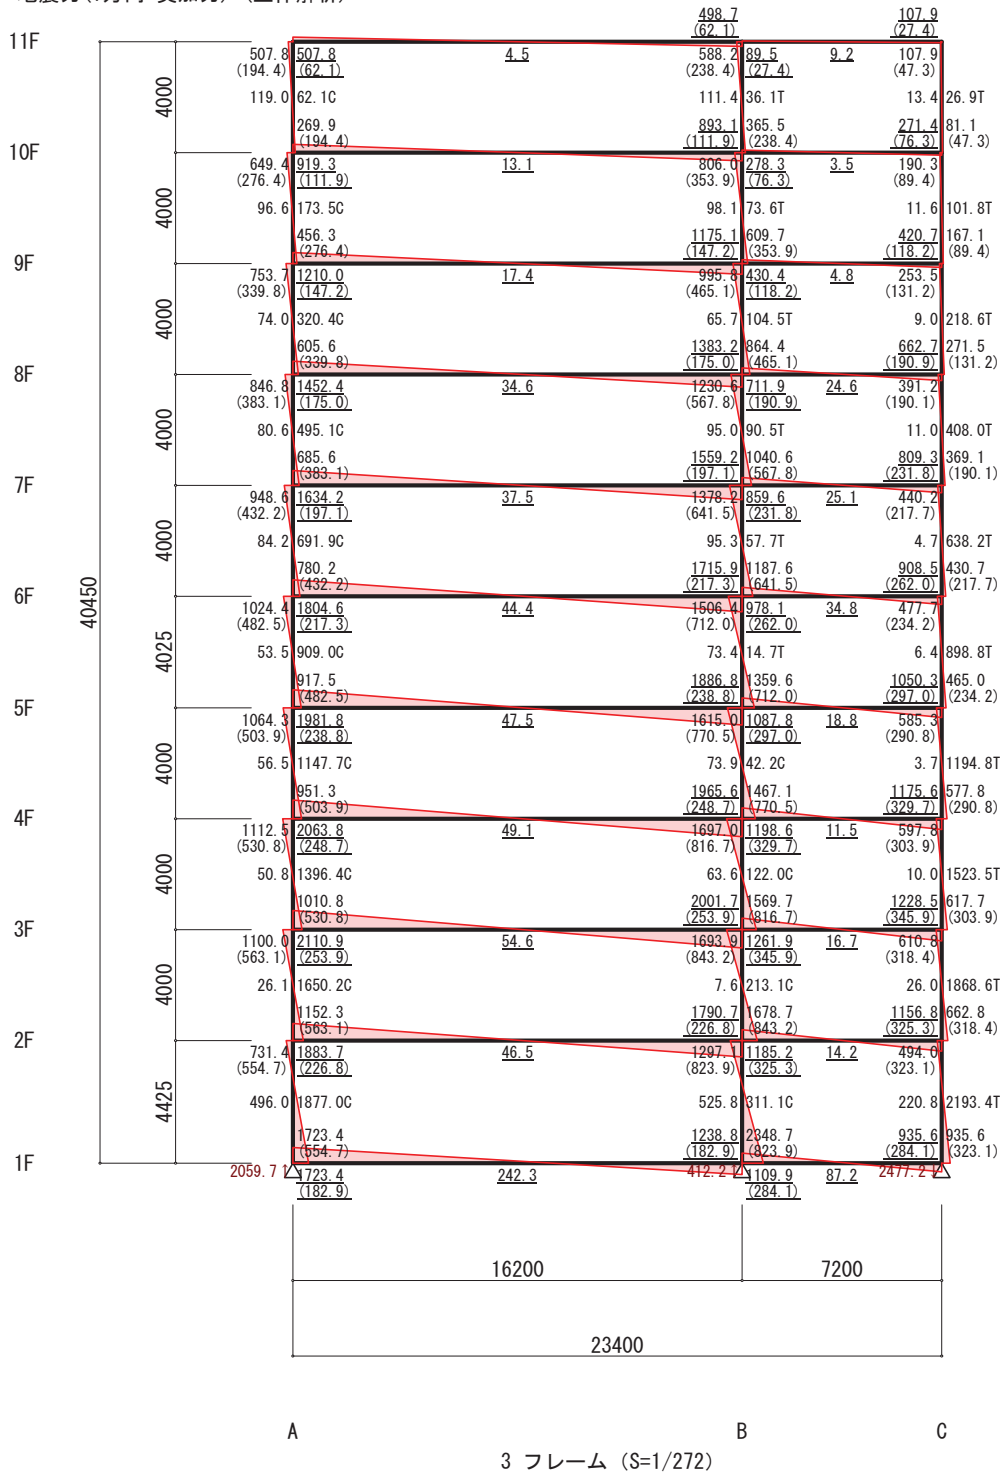


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

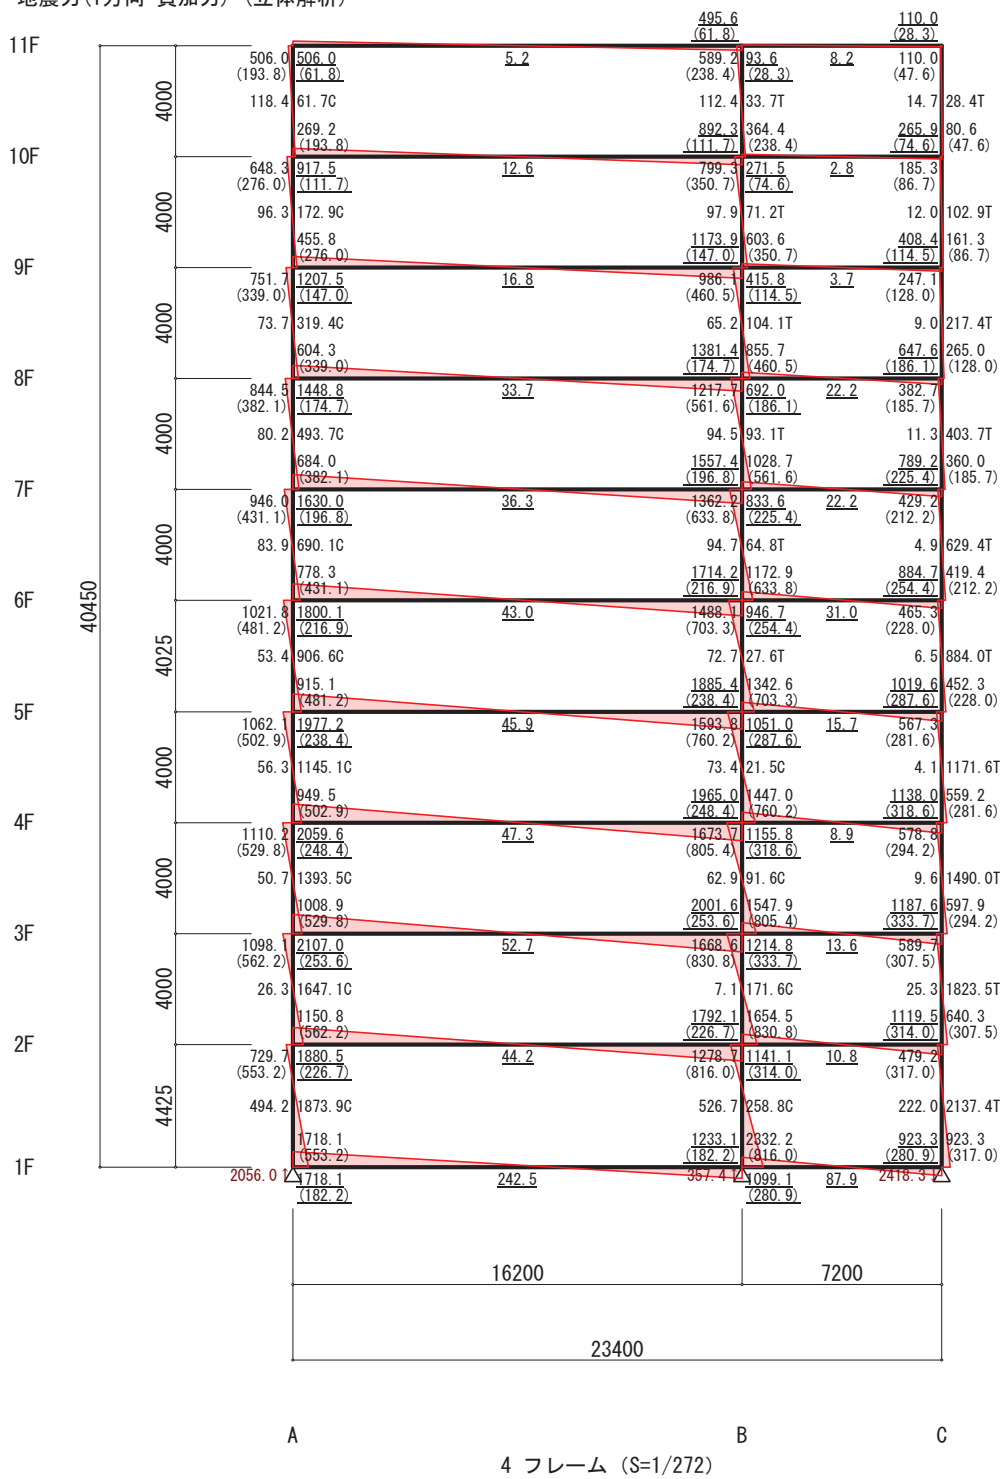

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

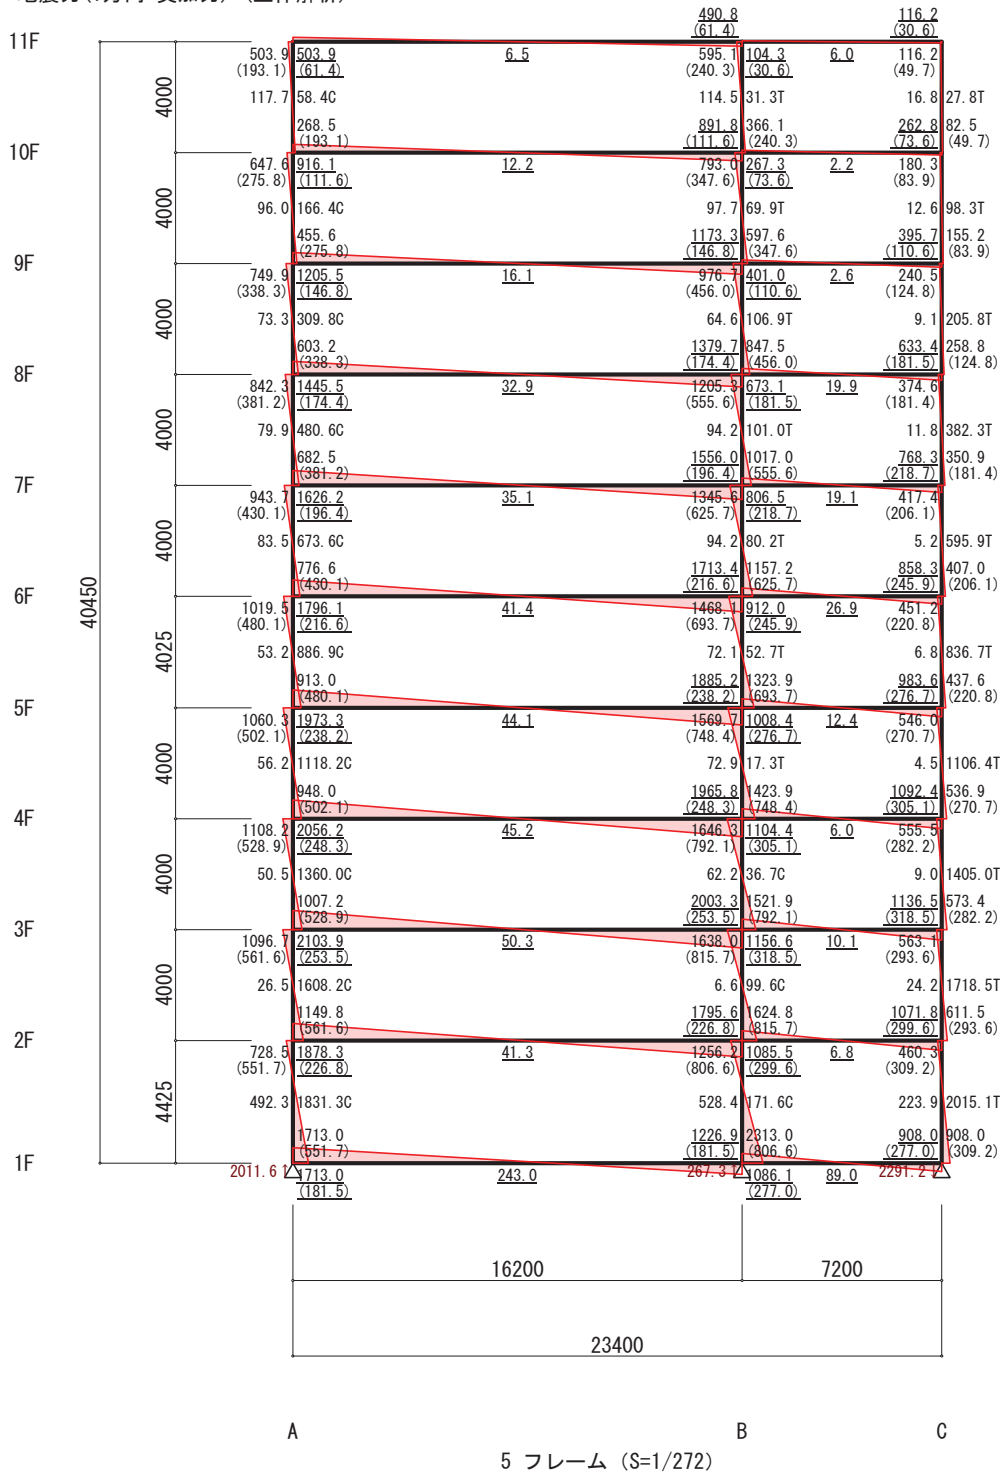

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

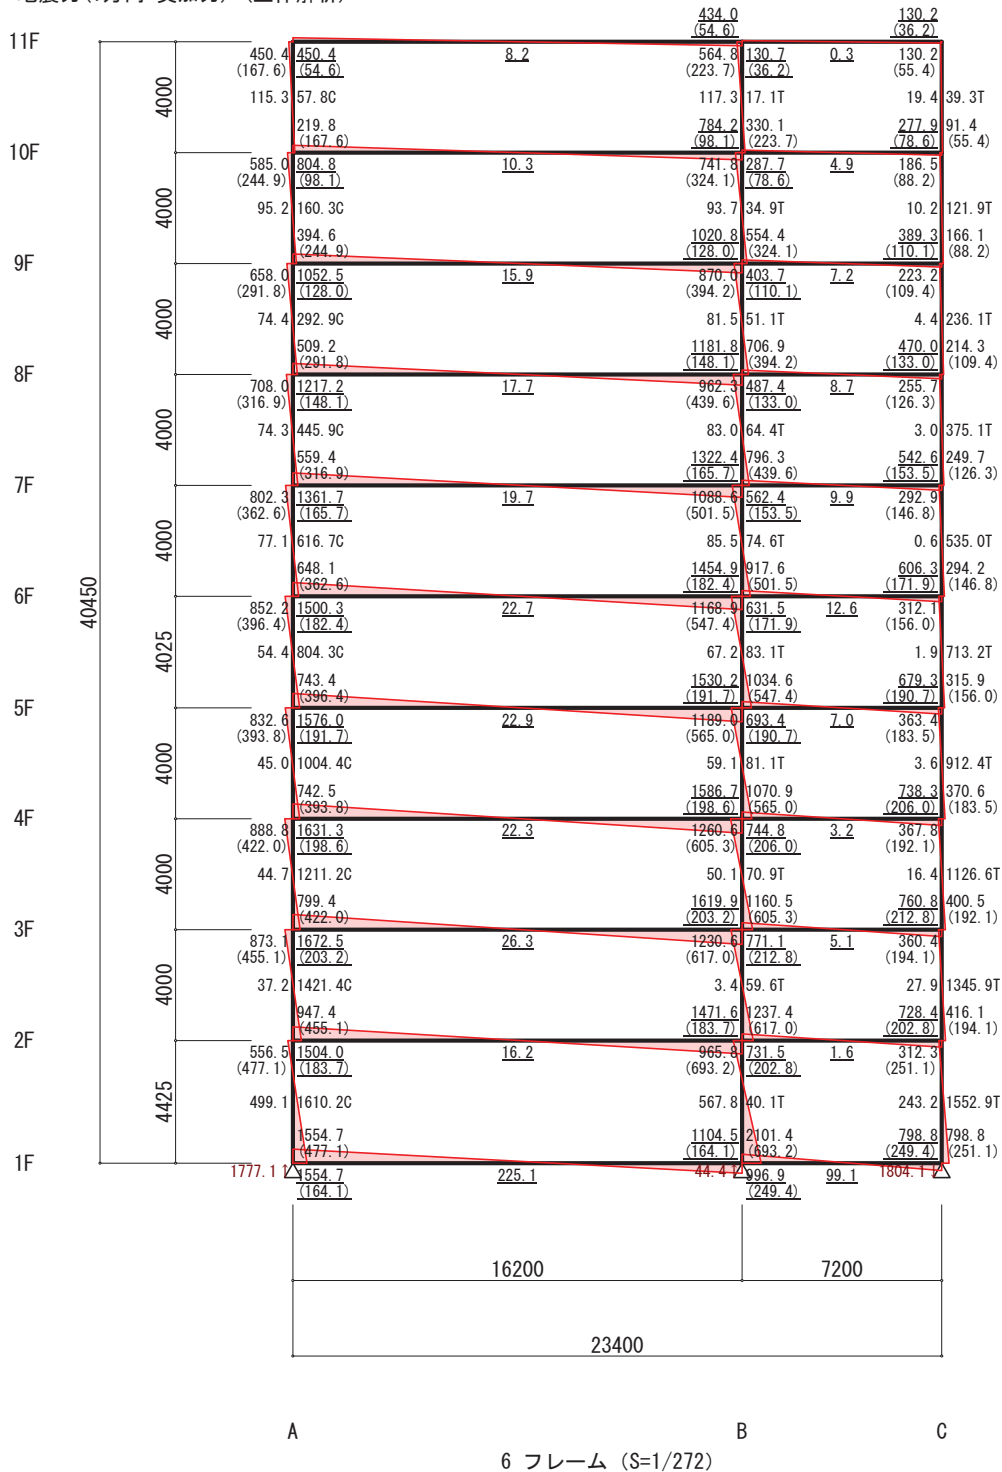

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 HS.N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS.N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-150.1	-42.6	39.1	77.6	24.1	0.0	0.0
	2	3	-53.5	50.0	41.1	51.3	50.4	0.0	0.0
	3	4	-61.2	58.4	33.1	51.2	50.5	0.0	0.0
	4	5	-52.7	50.6	41.2	51.1	50.6	0.0	0.0
	5	6	40.3	147.3	39.4	24.8	76.9	0.0	0.0
10F	1	2	-192.7	-82.8	29.1	84.2	7.7	0.0	0.0
	2	3	-64.8	35.7	33.8	50.0	41.9	0.0	0.0
	3	4	-56.1	51.9	30.0	46.5	45.4	0.0	0.0
	4	5	-39.9	60.6	33.8	43.1	48.8	0.0	0.0
	5	6	79.2	188.8	29.2	8.7	83.2	0.0	0.0
9F	1	2	-175.5	-69.4	31.0	80.0	11.9	0.0	0.0
	2	3	-62.5	37.4	34.1	49.4	42.5	0.0	0.0
	3	4	-56.2	52.1	29.9	46.5	45.4	0.0	0.0
	4	5	-41.5	58.4	34.1	43.6	48.3	0.0	0.0
	5	6	65.9	171.6	31.2	13.0	78.9	0.0	0.0
8F	1	2	-170.1	-62.8	30.4	78.3	13.6	0.0	0.0
	2	3	-63.1	38.1	33.4	49.4	42.5	0.0	0.0
	3	4	-56.6	52.0	29.8	46.6	45.3	0.0	0.0
	4	5	-42.6	58.5	33.5	43.7	48.2	0.0	0.0
	5	6	58.8	165.7	30.6	14.8	77.1	0.0	0.0
7F	1	2	-159.2	-52.0	30.5	75.3	16.6	0.0	0.0
	2	3	-62.9	39.4	32.9	49.2	42.7	0.0	0.0
	3	4	-56.8	52.2	29.6	46.6	45.3	0.0	0.0
	4	5	-43.9	58.3	32.9	43.9	48.0	0.0	0.0
	5	6	48.0	154.8	30.7	17.8	74.1	0.0	0.0
6F	1	2	-147.4	-40.0	30.3	72.0	19.9	0.0	0.0
	2	3	-62.9	41.3	31.9	48.9	42.9	0.0	0.0
	3	4	-56.4	52.5	29.6	46.5	45.4	0.0	0.0
	4	5	-45.1	59.0	32.0	44.0	47.9	0.0	0.0
	5	6	36.6	143.6	30.5	20.9	71.0	0.0	0.0
5F	1	2	-191.5	-79.1	36.7	88.4	13.3	0.0	0.0
	2	3	-54.0	46.9	33.6	46.9	45.0	0.0	0.0
	3	4	-56.5	53.7	28.9	46.3	45.6	0.0	0.0
	4	5	-49.6	51.4	33.5	45.7	46.2	0.0	0.0
	5	6	75.1	187.2	36.8	14.4	87.3	0.0	0.0
4F	1	2	-174.1	-59.1	35.4	83.2	18.5	0.0	0.0
	2	3	-56.3	48.1	31.9	47.1	44.8	0.0	0.0
	3	4	-56.1	54.1	29.0	46.2	45.7	0.0	0.0
	4	5	-50.0	54.4	31.9	45.3	46.6	0.0	0.0
	5	6	56.2	170.8	35.5	19.3	82.4	0.0	0.0
3F	1	2	-136.0	-22.8	36.3	72.9	28.8	0.0	0.0
	2	3	-56.1	50.4	30.8	46.7	45.2	0.0	0.0
	3	4	-55.9	54.5	28.8	46.1	45.8	0.0	0.0
	4	5	-51.7	54.8	30.8	45.5	46.4	0.0	0.0
	5	6	20.8	133.8	36.4	29.4	72.3	0.0	0.0
2F	1	2	-102.9	16.9	34.1	63.4	39.5	0.0	0.0
	2	3	-55.9	53.7	30.4	46.9	46.3	0.0	0.0
	3	4	-56.7	56.0	28.9	46.7	46.5	0.0	0.0
	4	5	-54.4	55.2	30.4	46.5	46.7	0.0	0.0
	5	6	-17.8	101.9	34.2	39.8	63.2	0.0	0.0
1F	1	2	-64.9	243.5	168.4	138.4	188.0	0.0	0.0
	2	3	-244.2	202.5	99.2	169.0	157.4	0.0	0.0
	3	4	-205.4	205.0	117.4	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-202.9	243.9	99.2	157.5	168.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	5	6	-243.9	64.3	168.5	188.2	138.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	206.5	147.7	29.4	-49.2	49.2	0.0	0.0
	2	3	346.9	317.9	14.5	-92.3	92.3	0.0	0.0
	3	4	302.3	302.3	-0.0	-84.0	84.0	0.0	0.0
	4	5	317.9	346.8	-14.5	-92.3	92.3	0.0	0.0
	5	6	147.8	206.6	-29.4	-49.2	49.2	0.0	0.0
10F	1	2	455.5	405.5	25.0	-119.6	119.6	0.0	0.0
	2	3	626.6	611.1	7.8	-171.9	171.9	0.0	0.0
	3	4	606.1	606.1	-0.0	-168.4	168.4	0.0	0.0
	4	5	611.0	626.5	-7.8	-171.9	171.9	0.0	0.0
	5	6	405.6	455.5	-25.0	-119.6	119.6	0.0	0.0
9F	1	2	690.1	615.9	37.1	-181.4	181.4	0.0	0.0
	2	3	815.1	799.5	7.8	-224.2	224.2	0.0	0.0
	3	4	790.8	790.8	-0.0	-219.7	219.7	0.0	0.0
	4	5	799.4	815.0	-7.8	-224.2	224.2	0.0	0.0
	5	6	615.9	690.2	-37.1	-181.4	181.4	0.0	0.0
8F	1	2	865.1	781.8	41.6	-228.7	228.7	0.0	0.0
	2	3	972.5	958.3	7.1	-268.2	268.2	0.0	0.0
	3	4	945.8	945.8	-0.0	-262.7	262.7	0.0	0.0
	4	5	958.2	972.4	-7.1	-268.1	268.1	0.0	0.0
	5	6	781.9	865.2	-41.6	-228.8	228.8	0.0	0.0
7F	1	2	1007.4	918.8	44.3	-267.5	267.5	0.0	0.0
	2	3	1102.4	1091.2	5.6	-304.7	304.7	0.0	0.0
	3	4	1075.5	1075.5	-0.0	-298.7	298.7	0.0	0.0
	4	5	1091.1	1102.3	-5.6	-304.6	304.6	0.0	0.0
	5	6	918.8	1007.4	-44.3	-267.5	267.5	0.0	0.0
6F	1	2	1132.8	1025.5	53.7	-299.8	299.8	0.0	0.0
	2	3	1175.3	1156.6	9.4	-323.9	323.9	0.0	0.0
	3	4	1126.6	1126.6	-0.0	-312.9	312.9	0.0	0.0
	4	5	1156.5	1175.2	-9.3	-323.9	323.9	0.0	0.0
	5	6	1025.5	1132.9	-53.7	-299.8	299.8	0.0	0.0
5F	1	2	1822.8	1690.8	66.0	-488.0	488.0	0.0	0.0
	2	3	1020.0	1058.2	-19.1	-288.6	288.6	0.0	0.0
	3	4	1072.1	1072.1	-0.0	-297.8	297.8	0.0	0.0
	4	5	1058.1	1020.0	19.1	-288.6	288.6	0.0	0.0
	5	6	1690.8	1822.9	-66.0	-488.0	488.0	0.0	0.0
4F	1	2	1916.6	1785.1	65.7	-514.1	514.1	0.0	0.0
	2	3	1016.8	1036.5	-9.8	-285.2	285.2	0.0	0.0
	3	4	1030.7	1030.7	-0.0	-286.3	286.3	0.0	0.0
	4	5	1036.4	1016.8	9.8	-285.2	285.2	0.0	0.0
	5	6	1785.2	1916.7	-65.7	-514.1	514.1	0.0	0.0
3F	1	2	2020.6	1884.9	67.9	-542.4	542.4	0.0	0.0
	2	3	1020.1	1048.6	-14.2	-287.3	287.3	0.0	0.0
	3	4	1053.0	1053.0	-0.0	-292.5	292.5	0.0	0.0
	4	5	1048.6	1020.1	14.2	-287.3	287.3	0.0	0.0
	5	6	1884.9	2020.7	-67.9	-542.4	542.4	0.0	0.0
2F	1	2	1916.7	1796.6	60.1	-515.7	515.7	0.0	0.0
	2	3	924.7	963.9	-19.6	-262.3	262.3	0.0	0.0
	3	4	985.7	985.7	-0.0	-273.8	273.8	0.0	0.0
	4	5	963.9	924.7	19.6	-262.3	262.3	0.0	0.0
	5	6	1796.6	1916.8	-60.1	-515.8	515.8	0.0	0.0
1F	1	2	1623.1	1182.1	220.5	-389.6	389.6	0.0	0.0
	2	3	852.3	871.9	-9.8	-239.5	239.5	0.0	0.0
	3	4	887.2	887.2	0.0	-246.4	246.4	0.0	0.0
	4	5	871.9	852.3	9.8	-239.5	239.5	0.0	0.0
	5	6	1182.1	1623.1	-220.5	-389.6	389.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-206.5	-147.7	-29.4	49.2	-49.2	0.0	0.0
	2	3	-346.9	-317.9	-14.5	92.3	-92.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-302.3	-302.3	0.0	84.0	-84.0	0.0	0.0
	4	5	-317.9	-346.8	14.5	92.3	-92.3	0.0	0.0
	5	6	-147.8	-206.6	29.4	49.2	-49.2	0.0	0.0
10F	1	2	-455.5	-405.5	-25.0	119.6	-119.6	0.0	0.0
	2	3	-626.6	-611.1	-7.8	171.9	-171.9	0.0	0.0
	3	4	-606.1	-606.1	0.0	168.4	-168.4	0.0	0.0
	4	5	-611.0	-626.5	7.8	171.9	-171.9	0.0	0.0
	5	6	-405.6	-455.5	25.0	119.6	-119.6	0.0	0.0
9F	1	2	-690.1	-615.9	-37.1	181.4	-181.4	0.0	0.0
	2	3	-815.1	-799.5	-7.8	224.2	-224.2	0.0	0.0
	3	4	-790.8	-790.8	0.0	219.7	-219.7	0.0	0.0
	4	5	-799.4	-815.0	7.8	224.2	-224.2	0.0	0.0
	5	6	-615.9	-690.2	37.1	181.4	-181.4	0.0	0.0
8F	1	2	-865.1	-781.8	-41.6	228.7	-228.7	0.0	0.0
	2	3	-972.5	-958.3	-7.1	268.2	-268.2	0.0	0.0
	3	4	-945.8	-945.8	0.0	262.7	-262.7	0.0	0.0
	4	5	-958.2	-972.4	7.1	268.1	-268.1	0.0	0.0
	5	6	-781.9	-865.2	41.6	228.8	-228.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1007.4	-918.8	-44.3	267.5	-267.5	0.0	0.0
	2	3	-1102.4	-1091.2	-5.6	304.7	-304.7	0.0	0.0
	3	4	-1075.5	-1075.5	0.0	298.7	-298.7	0.0	0.0
	4	5	-1091.1	-1102.3	5.6	304.6	-304.6	0.0	0.0
	5	6	-918.8	-1007.4	44.3	267.5	-267.5	0.0	0.0
6F	1	2	-1132.8	-1025.5	-53.7	299.8	-299.8	0.0	0.0
	2	3	-1175.3	-1156.6	-9.4	323.9	-323.9	0.0	0.0
	3	4	-1126.6	-1126.6	0.0	312.9	-312.9	0.0	0.0
	4	5	-1156.5	-1175.2	9.3	323.9	-323.9	0.0	0.0
	5	6	-1025.5	-1132.9	53.7	299.8	-299.8	0.0	0.0
5F	1	2	-1822.8	-1690.8	-66.0	488.0	-488.0	0.0	0.0
	2	3	-1020.0	-1058.2	19.1	288.6	-288.6	0.0	0.0
	3	4	-1072.1	-1072.1	0.0	297.8	-297.8	0.0	0.0
	4	5	-1058.1	-1020.0	-19.1	288.6	-288.6	0.0	0.0
	5	6	-1690.8	-1822.9	66.0	488.0	-488.0	0.0	0.0
4F	1	2	-1916.6	-1785.1	-65.7	514.1	-514.1	0.0	0.0
	2	3	-1016.8	-1036.5	9.8	285.2	-285.2	0.0	0.0
	3	4	-1030.7	-1030.7	0.0	286.3	-286.3	0.0	0.0
	4	5	-1036.4	-1016.8	-9.8	285.2	-285.2	0.0	0.0
	5	6	-1785.2	-1916.7	65.7	514.1	-514.1	0.0	0.0
3F	1	2	-2020.6	-1884.9	-67.9	542.4	-542.4	0.0	0.0
	2	3	-1020.1	-1048.6	14.2	287.3	-287.3	0.0	0.0
	3	4	-1053.0	-1053.0	0.0	292.5	-292.5	0.0	0.0
	4	5	-1048.6	-1020.1	-14.2	287.3	-287.3	0.0	0.0
	5	6	-1884.9	-2020.7	67.9	542.4	-542.4	0.0	0.0
2F	1	2	-1916.7	-1796.6	-60.1	515.7	-515.7	0.0	0.0
	2	3	-924.7	-963.9	19.6	262.3	-262.3	0.0	0.0
	3	4	-985.7	-985.7	0.0	273.8	-273.8	0.0	0.0
	4	5	-963.9	-924.7	-19.6	262.3	-262.3	0.0	0.0
	5	6	-1796.6	-1916.8	60.1	515.8	-515.8	0.0	0.0
1F	1	2	-1623.1	-1182.1	-220.5	389.6	-389.6	0.0	0.0
	2	3	-852.3	-871.9	9.8	239.5	-239.5	0.0	0.0
	3	4	-887.2	-887.2	-0.0	246.4	-246.4	0.0	0.0
	4	5	-871.9	-852.3	-9.8	239.5	-239.5	0.0	0.0
	5	6	-1182.1	-1623.1	220.5	389.6	-389.6	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	150.1	113.6	-18.3	-65.9	65.9	-319.3	319.3
		2	96.1	81.7	-7.2	-44.5	44.5	-506.3	506.3
		3	11.2	10.7	-0.3	-5.5	5.5	-533.8	533.8
		4	-5.7	-6.0	-0.1	2.9	-2.9	-533.7	533.7
		5	-90.9	-77.3	6.8	42.1	-42.1	-506.4	506.4
		6	-147.3	-111.3	18.0	64.6	-64.6	-319.3	319.3
9F	10F	1	79.2	86.0	3.4	-41.3	41.3	-631.1	631.1
		2	65.9	66.6	0.4	-33.1	33.1	-942.1	942.1
		3	9.7	9.5	-0.1	-4.8	4.8	-1001.4	1001.4

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	4	-6.0	-5.7	0.2	2.9	-2.9	-1001.4	1001.4
		5	-62.5	-63.2	-0.3	31.4	-31.4	-942.4	942.4
		6	-77.6	-84.4	-3.4	40.5	-40.5	-630.9	630.9
8F	9F	1	89.5	85.2	-2.1	-43.7	43.7	-938.1	938.1
		2	65.3	63.0	-1.1	-32.1	32.1	-1379.1	1379.1
		3	9.3	9.1	-0.1	-4.6	4.6	-1467.1	1467.1
		4	-4.9	-4.9	0.0	2.4	-2.4	-1467.2	1467.2
		5	-61.1	-59.1	1.0	30.0	-30.0	-1379.7	1379.7
		6	-87.2	-83.3	2.0	42.6	-42.6	-937.7	937.7
7F	8F	1	84.8	83.0	-0.9	-42.0	42.0	-1244.3	1244.3
		2	62.9	60.8	-1.1	-30.9	30.9	-1821.5	1821.5
		3	9.4	9.0	-0.2	-4.6	4.6	-1936.5	1936.5
		4	-4.5	-4.2	0.2	2.2	-2.2	-1936.9	1936.9
		5	-58.3	-56.2	1.1	28.6	-28.6	-1822.6	1822.6
		6	-82.4	-80.5	0.9	40.7	-40.7	-1243.7	1243.7
6F	7F	1	76.2	72.6	-1.8	-37.2	37.2	-1547.9	1547.9
		2	54.2	51.0	-1.6	-26.3	26.3	-2266.5	2266.5
		3	8.4	8.6	0.1	-4.2	4.2	-2405.9	2405.9
		4	-4.1	-3.9	0.1	2.0	-2.0	-2406.6	2406.6
		5	-50.2	-46.7	1.8	24.2	-24.2	-2268.2	2268.2
		6	-74.3	-70.2	2.0	36.1	-36.1	-1547.1	1547.1
5F	6F	1	74.8	82.1	3.6	-39.0	39.0	-1847.0	1847.0
		2	51.9	57.3	2.7	-27.1	27.1	-2712.5	2712.5
		3	6.5	5.7	-0.4	-3.0	3.0	-2873.1	2873.1
		4	-3.5	-2.1	0.7	1.4	-1.4	-2874.2	2874.2
		5	-48.9	-53.5	-2.3	25.4	-25.4	-2714.8	2714.8
		6	-73.4	-79.4	-3.0	38.0	-38.0	-1846.0	1846.0
4F	5F	1	109.5	92.0	-8.7	-50.4	50.4	-2163.7	2163.7
		2	75.8	63.2	-6.3	-34.8	34.8	-3152.5	3152.5
		3	3.9	4.4	0.2	-2.1	2.1	-3345.3	3345.3
		4	-2.1	-1.9	0.1	1.0	-1.0	-3346.7	3346.7
		5	-73.1	-60.3	6.4	33.3	-33.3	-3156.0	3156.0
		6	-107.7	-89.9	8.9	49.4	-49.4	-2162.3	2162.3
3F	4F	1	82.1	73.0	-4.6	-38.8	38.8	-2476.8	2476.8
		2	52.2	43.7	-4.2	-24.0	24.0	-3598.8	3598.8
		3	3.6	3.6	-0.0	-1.8	1.8	-3818.0	3818.0
		4	-2.1	-1.7	0.2	1.0	-1.0	-3819.6	3819.6
		5	-50.2	-41.5	4.3	22.9	-22.9	-3603.2	3603.2
		6	-80.9	-71.4	4.8	38.1	-38.1	-2475.1	2475.1
2F	3F	1	63.0	49.8	-6.6	-28.2	28.2	-2778.0	2778.0
		2	35.1	28.7	-3.2	-15.9	15.9	-4052.4	4052.4
		3	1.9	1.5	-0.2	-0.9	0.9	-4287.9	4287.9
		4	-1.2	-0.3	0.4	0.4	-0.4	-4289.9	4289.9
		5	-34.1	-27.3	3.4	15.3	-15.3	-4057.5	4057.5
		6	-62.4	-48.8	6.8	27.8	-27.8	-2776.1	2776.1
1F	2F	1	53.1	64.9	5.9	-26.7	26.7	-3069.5	3069.5
		2	10.3	0.8	-4.8	-2.5	2.5	-4513.7	4513.7
		3	1.4	2.8	0.7	-1.0	1.0	-4755.9	4755.9
		4	-1.2	-2.2	-0.5	0.8	-0.8	-4758.4	4758.4
		5	-10.1	-0.1	5.0	2.3	-2.3	-4519.5	4519.5
		6	-53.1	-64.3	-5.6	26.5	-26.5	-3067.5	3067.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-206.5	-74.7	65.9	70.3	-70.3	55.5	-55.5
		2	-494.6	-349.1	72.8	210.9	-210.9	46.5	-46.5
		3	-620.2	-453.6	83.3	268.5	-268.5	-7.3	7.3
		4	-620.2	-453.6	83.3	268.4	-268.4	7.4	-7.4
		5	-494.6	-349.0	72.8	210.9	-210.9	-46.5	46.5
		6	-206.6	-74.8	65.9	70.3	-70.3	-55.5	55.5
9F	10F	1	-380.7	-241.0	69.9	155.4	-155.4	185.5	-185.5
		2	-683.0	-581.3	50.8	316.1	-316.1	105.0	-105.0
		3	-763.5	-662.1	50.7	356.4	-356.4	-8.8	8.8
		4	-763.5	-662.1	50.7	356.4	-356.4	8.9	-8.9
		5	-683.0	-581.3	50.8	316.1	-316.1	-105.2	105.2

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	6	-380.8	-241.0	69.9	155.4	-155.4	-185.5	185.5
8F	9F	1	-449.1	-352.0	48.6	200.3	-200.3	378.9	-378.9
		2	-849.6	-766.6	41.5	404.1	-404.1	155.3	-155.3
		3	-928.1	-842.8	42.6	442.7	-442.7	-11.0	11.0
		4	-928.1	-842.8	42.6	442.7	-442.7	11.1	-11.1
		5	-849.6	-766.6	41.5	404.1	-404.1	-155.4	155.4
		6	-449.1	-352.0	48.6	200.3	-200.3	-379.0	379.0
7F	8F	1	-513.1	-431.8	40.7	236.2	-236.2	617.8	-617.8
		2	-987.7	-915.4	36.2	475.8	-475.8	200.8	-200.8
		3	-1061.2	-983.8	38.7	511.2	-511.2	-14.5	14.5
		4	-1061.2	-983.7	38.7	511.2	-511.2	14.6	-14.6
		5	-987.7	-915.3	36.2	475.8	-475.8	-201.1	201.1
		6	-513.1	-431.8	40.7	236.2	-236.2	-617.8	617.8
6F	7F	1	-575.6	-500.2	37.7	268.9	-268.9	894.5	-894.5
		2	-1105.8	-1062.2	21.8	542.0	-542.0	243.6	-243.6
		3	-1182.9	-1152.0	15.5	583.7	-583.7	-18.5	18.5
		4	-1182.9	-1152.0	15.5	583.7	-583.7	18.7	-18.7
		5	-1105.8	-1062.2	21.8	542.0	-542.0	-243.9	243.9
		6	-575.6	-500.2	37.7	269.0	-269.0	-894.6	894.6
5F	6F	1	-632.6	-852.5	-109.9	369.0	-369.0	1204.5	-1204.5
		2	-1138.5	-1281.5	-71.5	601.3	-601.3	274.0	-274.0
		3	-1131.2	-1177.1	-23.0	573.5	-573.5	-27.3	27.3
		4	-1131.1	-1177.1	-23.0	573.5	-573.5	27.5	-27.5
		5	-1138.5	-1281.5	-71.5	601.3	-601.3	-274.4	274.4
		6	-632.7	-852.5	-109.9	369.0	-369.0	-1204.6	1204.6
4F	5F	1	-970.4	-886.8	41.8	464.3	-464.3	1701.3	-1701.3
		2	-1429.3	-1309.4	59.9	684.7	-684.7	80.2	-80.2
		3	-953.1	-1006.1	-26.5	489.8	-489.8	-16.3	16.3
		4	-953.1	-1006.0	-26.5	489.8	-489.8	16.4	-16.4
		5	-1429.3	-1309.4	59.9	684.7	-684.7	-80.7	80.7
		6	-970.4	-886.8	41.8	464.3	-464.3	-1701.4	1701.4
3F	4F	1	-1029.9	-947.4	41.2	494.3	-494.3	2223.0	-2223.0
		2	-1492.5	-1378.0	57.3	717.6	-717.6	-143.9	143.9
		3	-1061.1	-1071.8	-5.3	533.2	-533.2	-13.5	13.5
		4	-1061.1	-1071.7	-5.3	533.2	-533.2	13.6	-13.6
		5	-1492.6	-1378.0	57.3	717.6	-717.6	143.4	-143.4
		6	-1029.9	-947.4	41.2	494.3	-494.3	-2223.2	2223.2
2F	3F	1	-1073.2	-1074.0	-0.4	536.8	-536.8	2773.8	-2773.8
		2	-1527.0	-1478.2	24.4	751.3	-751.3	-393.5	393.5
		3	-1029.9	-1103.4	-36.8	533.3	-533.3	-6.4	6.4
		4	-1029.9	-1103.4	-36.8	533.3	-533.3	6.4	-6.4
		5	-1527.0	-1478.2	24.4	751.3	-751.3	393.0	-393.0
		6	-1073.2	-1074.0	-0.4	536.8	-536.8	-2774.0	2774.0
1F	2F	1	-842.8	-1623.1	-390.1	557.3	-557.3	3297.4	-3297.4
		2	-1243.2	-2034.4	-395.6	740.7	-740.7	-641.6	641.6
		3	-846.3	-1759.0	-456.4	588.8	-588.8	6.9	-6.9
		4	-846.3	-1759.0	-456.4	588.8	-588.8	-6.9	6.9
		5	-1243.2	-2034.4	-395.6	740.7	-740.7	641.0	-641.0
		6	-842.8	-1623.1	-390.1	557.3	-557.3	-3297.6	3297.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	206.5	74.7	-65.9	-70.3	70.3	-55.5	55.5
		2	494.6	349.1	-72.8	-210.9	210.9	-46.5	46.5
		3	620.2	453.6	-83.3	-268.5	268.5	7.3	-7.3
		4	620.2	453.6	-83.3	-268.4	268.4	-7.4	7.4
		5	494.6	349.0	-72.8	-210.9	210.9	46.5	-46.5
		6	206.6	74.8	-65.9	-70.3	70.3	55.5	-55.5
9F	10F	1	380.7	241.0	-69.9	-155.4	155.4	-185.5	185.5
		2	683.0	581.3	-50.8	-316.1	316.1	-105.0	105.0
		3	763.5	662.1	-50.7	-356.4	356.4	8.8	-8.8
		4	763.5	662.1	-50.7	-356.4	356.4	-8.9	8.9
		5	683.0	581.3	-50.8	-316.1	316.1	105.2	-105.2
		6	380.8	241.0	-69.9	-155.4	155.4	185.5	-185.5
8F	9F	1	449.1	352.0	-48.6	-200.3	200.3	-378.9	378.9

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	2	849.6	766.6	-41.5	-404.1	404.1	-155.3	155.3
		3	928.1	842.8	-42.6	-442.7	442.7	11.0	-11.0
		4	928.1	842.8	-42.6	-442.7	442.7	-11.1	11.1
		5	849.6	766.6	-41.5	-404.1	404.1	155.4	-155.4
		6	449.1	352.0	-48.6	-200.3	200.3	379.0	-379.0
7F	8F	1	513.1	431.8	-40.7	-236.2	236.2	-617.8	617.8
		2	987.7	915.4	-36.2	-475.8	475.8	-200.8	200.8
		3	1061.2	983.8	-38.7	-511.2	511.2	14.5	-14.5
		4	1061.2	983.7	-38.7	-511.2	511.2	-14.6	14.6
		5	987.7	915.3	-36.2	-475.8	475.8	201.1	-201.1
6F	7F	6	513.1	431.8	-40.7	-236.2	236.2	617.8	-617.8
		1	575.6	500.2	-37.7	-268.9	268.9	-894.5	894.5
		2	1105.8	1062.2	-21.8	-542.0	542.0	-243.6	243.6
		3	1182.9	1152.0	-15.5	-583.7	583.7	18.5	-18.5
		4	1182.9	1152.0	-15.5	-583.7	583.7	-18.7	18.7
5F	6F	5	1105.8	1062.2	-21.8	-542.0	542.0	243.9	-243.9
		6	575.6	500.2	-37.7	-269.0	269.0	894.6	-894.6
		1	632.6	852.5	109.9	-369.0	369.0	-1204.5	1204.5
		2	1138.5	1281.5	71.5	-601.3	601.3	-274.0	274.0
		3	1131.2	1177.1	23.0	-573.5	573.5	27.3	-27.3
4F	5F	4	1131.1	1177.1	23.0	-573.5	573.5	-27.5	27.5
		5	1138.5	1281.5	71.5	-601.3	601.3	274.4	-274.4
		6	632.7	852.5	109.9	-369.0	369.0	1204.6	-1204.6
		1	970.4	886.8	-41.8	-464.3	464.3	-1701.3	1701.3
		2	1429.3	1309.4	-59.9	-684.7	684.7	-80.2	80.2
3F	4F	3	953.1	1006.1	26.5	-489.8	489.8	16.3	-16.3
		4	953.1	1006.0	26.5	-489.8	489.8	-16.4	16.4
		5	1429.3	1309.4	-59.9	-684.7	684.7	80.7	-80.7
		6	970.4	886.8	-41.8	-464.3	464.3	1701.4	-1701.4
		1	1029.9	947.4	-41.2	-494.3	494.3	-2223.0	2223.0
2F	3F	2	1492.5	1378.0	-57.3	-717.6	717.6	143.9	-143.9
		3	1061.1	1071.8	5.3	-533.2	533.2	13.5	-13.5
		4	1061.1	1071.7	5.3	-533.2	533.2	-13.6	13.6
		5	1492.6	1378.0	-57.3	-717.6	717.6	-143.4	143.4
		6	1029.9	947.4	-41.2	-494.3	494.3	2223.2	-2223.2
1F	2F	1	1073.2	1074.0	0.4	-536.8	536.8	-2773.8	2773.8
		2	1527.0	1478.2	-24.4	-751.3	751.3	393.5	-393.5
		3	1029.9	1103.4	36.8	-533.3	533.3	6.4	-6.4
		4	1029.9	1103.4	36.8	-533.3	533.3	-6.4	6.4
		5	1527.0	1478.2	-24.4	-751.3	751.3	-393.0	393.0
10F	11F	6	1073.2	1074.0	0.4	-536.8	536.8	2774.0	-2774.0
		1	842.8	1623.1	390.1	-557.3	557.3	-3297.4	3297.4
		2	1243.2	2034.4	395.6	-740.7	740.7	641.6	-641.6
		3	846.3	1759.0	456.4	-588.8	588.8	-6.9	6.9
		4	846.3	1759.0	456.4	-588.8	588.8	6.9	-6.9
10F	11F	5	1243.2	2034.4	395.6	-740.7	740.7	-641.0	641.0
		6	842.8	1623.1	390.1	-557.3	557.3	3297.6	-3297.6

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	1	2	-223.3	-51.3	63.8	119.9	43.7	0.0	0.0
	2	3	-91.3	73.0	67.7	84.3	79.3	0.0	0.0
	3	4	-81.7	106.8	55.5	78.3	85.3	0.0	0.0
	4	5	-75.0	96.4	64.0	78.8	84.8	0.0	0.0
	5	6	41.1	214.2	63.2	46.4	117.3	0.0	0.0
10F	1	2	-284.5	-122.8	42.5	123.7	10.5	0.0	0.0
	2	3	-99.9	43.5	51.6	75.0	59.3	0.0	0.0
	3	4	-61.6	94.0	45.5	62.6	71.6	0.0	0.0
	4	5	-41.6	105.6	49.7	58.2	76.0	0.0	0.0
	5	6	109.6	271.6	42.3	14.2	120.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	-257.3	-102.2	45.8	117.0	17.2	0.0	0.0
	2	3	-96.8	45.9	52.0	74.2	60.1	0.0	0.0
	3	4	-62.7	93.0	45.5	62.9	71.3	0.0	0.0
	4	5	-45.0	102.0	49.8	59.2	75.0	0.0	0.0
	5	6	89.7	245.3	45.6	20.6	113.6	0.0	0.0
8F	1	2	-248.7	-91.7	44.9	114.4	19.8	0.0	0.0
	2	3	-97.1	47.8	50.9	74.0	60.3	0.0	0.0
	3	4	-63.3	93.0	45.2	63.0	71.2	0.0	0.0
	4	5	-46.5	102.3	49.0	59.4	74.9	0.0	0.0
	5	6	80.0	237.4	44.6	23.0	111.2	0.0	0.0
7F	1	2	-232.5	-75.8	45.0	109.9	24.3	0.0	0.0
	2	3	-96.5	50.3	49.9	73.5	60.7	0.0	0.0
	3	4	-64.7	92.4	44.8	63.3	71.0	0.0	0.0
	4	5	-49.0	101.3	48.2	59.9	74.4	0.0	0.0
	5	6	65.0	222.1	44.8	27.2	107.0	0.0	0.0
6F	1	2	-215.0	-58.1	44.9	105.0	29.2	0.0	0.0
	2	3	-96.3	53.8	48.3	73.0	61.2	0.0	0.0
	3	4	-66.2	91.1	44.7	63.7	70.6	0.0	0.0
	4	5	-52.6	100.6	46.8	60.5	73.8	0.0	0.0
	5	6	48.7	206.0	44.7	31.7	102.5	0.0	0.0
5F	1	2	-274.4	-115.0	52.5	126.1	17.9	0.0	0.0
	2	3	-82.3	63.0	50.7	69.8	64.4	0.0	0.0
	3	4	-69.1	90.8	43.4	64.1	70.1	0.0	0.0
	4	5	-60.8	87.4	49.2	63.4	70.8	0.0	0.0
	5	6	102.7	263.0	52.0	21.2	122.8	0.0	0.0
4F	1	2	-249.7	-86.9	50.8	118.8	25.3	0.0	0.0
	2	3	-85.4	65.6	47.9	69.9	64.4	0.0	0.0
	3	4	-71.0	89.0	43.3	64.6	69.6	0.0	0.0
	4	5	-63.6	89.5	46.8	63.5	70.7	0.0	0.0
	5	6	76.8	240.2	50.5	28.0	116.0	0.0	0.0
3F	1	2	-195.4	-34.8	51.9	104.0	40.0	0.0	0.0
	2	3	-84.3	70.1	46.1	69.1	65.2	0.0	0.0
	3	4	-73.9	86.9	42.9	65.3	68.9	0.0	0.0
	4	5	-68.8	87.1	45.4	64.6	69.7	0.0	0.0
	5	6	27.5	188.5	51.7	42.0	102.0	0.0	0.0
2F	1	2	-144.6	21.8	49.0	89.1	55.0	0.0	0.0
	2	3	-82.1	75.4	44.6	68.0	66.2	0.0	0.0
	3	4	-77.5	84.6	42.3	66.1	68.1	0.0	0.0
	4	5	-74.8	83.6	44.2	65.9	68.3	0.0	0.0
	5	6	-25.9	140.7	48.9	56.1	88.0	0.0	0.0
1F	1	2	-81.3	309.7	222.6	168.6	232.0	0.0	0.0
	2	3	-313.7	259.5	131.5	207.8	192.8	0.0	0.0
	3	4	-262.1	263.3	155.4	200.1	200.5	0.0	0.0
	4	5	-258.7	313.9	131.8	192.6	208.0	0.0	0.0
	5	6	-310.0	80.8	222.7	232.1	168.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	244.5	172.1	36.2	-57.9	57.9	0.0	0.0
	2	3	396.6	361.5	17.5	-105.3	105.3	0.0	0.0
	3	4	344.7	344.1	0.3	-95.7	95.7	0.0	0.0
	4	5	364.1	399.4	-17.7	-106.1	106.1	0.0	0.0
	5	6	170.3	243.4	-36.5	-57.5	57.5	0.0	0.0
10F	1	2	539.6	475.4	32.1	-141.0	141.0	0.0	0.0
	2	3	723.1	703.9	9.6	-198.2	198.2	0.0	0.0
	3	4	699.3	699.1	0.1	-194.2	194.2	0.0	0.0
	4	5	707.1	726.5	-9.7	-199.1	199.1	0.0	0.0
	5	6	473.7	538.1	-32.2	-140.5	140.5	0.0	0.0
9F	1	2	801.2	707.8	46.7	-209.6	209.6	0.0	0.0
	2	3	930.7	911.6	9.6	-255.9	255.9	0.0	0.0
	3	4	902.8	902.5	0.2	-250.7	250.7	0.0	0.0
	4	5	914.6	933.9	-9.6	-256.7	256.7	0.0	0.0
	5	6	706.2	799.9	-46.9	-209.2	209.2	0.0	0.0
8F	1	2	976.0	873.6	51.2	-256.9	256.9	0.0	0.0
	2	3	1088.2	1070.7	8.8	-299.8	299.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	3	4	1057.4	1057.2	0.1	-293.7	293.7	0.0	0.0
	4	5	1073.5	1091.1	-8.8	-300.6	300.6	0.0	0.0
	5	6	872.0	974.7	-51.3	-256.5	256.5	0.0	0.0
7F	1	2	1121.1	1013.3	53.9	-296.4	296.4	0.0	0.0
	2	3	1220.7	1206.5	7.1	-337.1	337.1	0.0	0.0
	3	4	1189.2	1189.0	0.1	-330.3	330.3	0.0	0.0
	4	5	1209.1	1223.4	-7.1	-337.8	337.8	0.0	0.0
	5	6	1012.0	1120.0	-54.0	-296.1	296.1	0.0	0.0
6F	1	2	1264.5	1133.6	65.5	-333.1	333.1	0.0	0.0
	2	3	1302.6	1280.7	11.0	-358.8	358.8	0.0	0.0
	3	4	1247.8	1247.6	0.1	-346.6	346.6	0.0	0.0
	4	5	1282.8	1304.8	-11.0	-359.4	359.4	0.0	0.0
	5	6	1132.4	1263.6	-65.6	-332.8	332.8	0.0	0.0
5F	1	2	1993.4	1834.9	79.2	-531.7	531.7	0.0	0.0
	2	3	1129.1	1171.9	-21.4	-319.6	319.6	0.0	0.0
	3	4	1186.7	1186.5	0.1	-329.6	329.6	0.0	0.0
	4	5	1173.7	1131.0	21.3	-320.1	320.1	0.0	0.0
	5	6	1833.4	1992.1	-79.4	-531.3	531.3	0.0	0.0
4F	1	2	2091.5	1934.0	78.8	-559.1	559.1	0.0	0.0
	2	3	1122.8	1144.6	-10.9	-314.9	314.9	0.0	0.0
	3	4	1137.3	1137.2	0.1	-315.9	315.9	0.0	0.0
	4	5	1146.0	1124.3	10.8	-315.3	315.3	0.0	0.0
	5	6	1932.7	2090.5	-78.9	-558.8	558.8	0.0	0.0
3F	1	2	2212.6	2050.3	81.1	-592.1	592.1	0.0	0.0
	2	3	1128.5	1160.8	-16.2	-317.9	317.9	0.0	0.0
	3	4	1165.0	1164.9	0.0	-323.6	323.6	0.0	0.0
	4	5	1161.7	1129.4	16.1	-318.2	318.2	0.0	0.0
	5	6	2049.5	2211.9	-81.2	-591.9	591.9	0.0	0.0
2F	1	2	2103.8	1956.8	73.5	-564.0	564.0	0.0	0.0
	2	3	1020.8	1066.0	-22.6	-289.8	289.8	0.0	0.0
	3	4	1090.0	1090.0	0.0	-302.8	302.8	0.0	0.0
	4	5	1066.5	1021.3	22.6	-290.0	290.0	0.0	0.0
	5	6	1956.4	2103.5	-73.5	-563.9	563.9	0.0	0.0
1F	1	2	1752.1	1265.3	243.4	-419.1	419.1	0.0	0.0
	2	3	912.8	934.1	-10.6	-256.5	256.5	0.0	0.0
	3	4	950.2	950.2	-0.0	-263.9	263.9	0.0	0.0
	4	5	934.1	912.8	10.7	-256.5	256.5	0.0	0.0
	5	6	1265.3	1752.0	-243.4	-419.1	419.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-244.5	-172.1	-36.2	57.9	-57.9	0.0	0.0
	2	3	-396.6	-361.5	-17.5	105.3	-105.3	0.0	0.0
	3	4	-344.7	-344.1	-0.3	95.7	-95.7	0.0	0.0
	4	5	-364.1	-399.4	17.7	106.1	-106.1	0.0	0.0
	5	6	-170.3	-243.4	36.5	57.5	-57.5	0.0	0.0
10F	1	2	-539.6	-475.4	-32.1	141.0	-141.0	0.0	0.0
	2	3	-723.1	-703.9	-9.6	198.2	-198.2	0.0	0.0
	3	4	-699.3	-699.1	-0.1	194.2	-194.2	0.0	0.0
	4	5	-707.1	-726.5	9.7	199.1	-199.1	0.0	0.0
	5	6	-473.7	-538.1	32.2	140.5	-140.5	0.0	0.0
9F	1	2	-801.2	-707.8	-46.7	209.6	-209.6	0.0	0.0
	2	3	-930.7	-911.6	-9.6	255.9	-255.9	0.0	0.0
	3	4	-902.8	-902.5	-0.2	250.7	-250.7	0.0	0.0
	4	5	-914.6	-933.9	9.6	256.7	-256.7	0.0	0.0
	5	6	-706.2	-799.9	46.9	209.2	-209.2	0.0	0.0
8F	1	2	-976.0	-873.6	-51.2	256.9	-256.9	0.0	0.0
	2	3	-1088.2	-1070.7	-8.8	299.8	-299.8	0.0	0.0
	3	4	-1057.4	-1057.2	-0.1	293.7	-293.7	0.0	0.0
	4	5	-1073.5	-1091.1	8.8	300.6	-300.6	0.0	0.0
	5	6	-872.0	-974.7	51.3	256.5	-256.5	0.0	0.0
7F	1	2	-1121.1	-1013.3	-53.9	296.4	-296.4	0.0	0.0
	2	3	-1220.7	-1206.5	-7.1	337.1	-337.1	0.0	0.0
	3	4	-1189.2	-1189.0	-0.1	330.3	-330.3	0.0	0.0
	4	5	-1209.1	-1223.4	7.1	337.8	-337.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	5	6	-1012.0	-1120.0	54.0	296.1	-296.1	0.0	0.0
6F	1	2	-1264.5	-1133.6	-65.5	333.1	-333.1	0.0	0.0
	2	3	-1302.6	-1280.7	-11.0	358.8	-358.8	0.0	0.0
	3	4	-1247.8	-1247.6	-0.1	346.6	-346.6	0.0	0.0
	4	5	-1282.8	-1304.8	11.0	359.4	-359.4	0.0	0.0
	5	6	-1132.4	-1263.6	65.6	332.8	-332.8	0.0	0.0
5F	1	2	-1993.4	-1834.9	-79.2	531.7	-531.7	0.0	0.0
	2	3	-1129.1	-1171.9	21.4	319.6	-319.6	0.0	0.0
	3	4	-1186.7	-1186.5	-0.1	329.6	-329.6	0.0	0.0
	4	5	-1173.7	-1131.0	-21.3	320.1	-320.1	0.0	0.0
	5	6	-1833.4	-1992.1	79.4	531.3	-531.3	0.0	0.0
4F	1	2	-2091.5	-1934.0	-78.8	559.1	-559.1	0.0	0.0
	2	3	-1122.8	-1144.6	10.9	314.9	-314.9	0.0	0.0
	3	4	-1137.3	-1137.2	-0.1	315.9	-315.9	0.0	0.0
	4	5	-1146.0	-1124.3	-10.8	315.3	-315.3	0.0	0.0
	5	6	-1932.7	-2090.5	78.9	558.8	-558.8	0.0	0.0
3F	1	2	-2212.6	-2050.3	-81.1	592.1	-592.1	0.0	0.0
	2	3	-1128.5	-1160.8	16.2	317.9	-317.9	0.0	0.0
	3	4	-1165.0	-1164.9	-0.0	323.6	-323.6	0.0	0.0
	4	5	-1161.7	-1129.4	-16.1	318.2	-318.2	0.0	0.0
	5	6	-2049.5	-2211.9	81.2	591.9	-591.9	0.0	0.0
2F	1	2	-2103.8	-1956.8	-73.5	564.0	-564.0	0.0	0.0
	2	3	-1020.8	-1066.0	22.6	289.8	-289.8	0.0	0.0
	3	4	-1090.0	-1090.0	-0.0	302.8	-302.8	0.0	0.0
	4	5	-1066.5	-1021.3	-22.6	290.0	-290.0	0.0	0.0
	5	6	-1956.4	-2103.5	73.5	563.9	-563.9	0.0	0.0
1F	1	2	-1752.1	-1265.3	-243.4	419.1	-419.1	0.0	0.0
	2	3	-912.8	-934.1	10.6	256.5	-256.5	0.0	0.0
	3	4	-950.2	-950.2	0.0	263.9	-263.9	0.0	0.0
	4	5	-934.1	-912.8	-10.7	256.5	-256.5	0.0	0.0
	5	6	-1265.3	-1752.0	243.4	419.1	-419.1	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	223.3	168.1	-27.6	-97.8	97.8	-455.3	455.3
		2	142.6	122.4	-10.1	-66.2	66.2	-744.5	744.5
		3	8.7	8.9	0.1	-4.4	4.4	-773.0	773.0
		4	-31.8	-28.3	1.7	15.0	-15.0	-774.9	774.9
		5	-137.5	-118.5	9.5	64.0	-64.0	-742.1	742.1
		6	-214.2	-161.1	26.5	93.8	-93.8	-452.2	452.2
9F	10F	1	116.4	126.4	5.0	-60.7	60.7	-840.0	840.0
		2	100.4	101.1	0.3	-50.4	50.4	-1291.2	1291.2
		3	9.2	8.8	-0.2	-4.5	4.5	-1376.3	1376.3
		4	-24.0	-24.2	-0.1	12.0	-12.0	-1361.9	1361.9
		5	-96.7	-97.2	-0.3	48.5	-48.5	-1269.0	1269.0
		6	-110.5	-120.2	-4.9	57.7	-57.7	-832.8	832.8
8F	9F	1	130.8	124.9	-3.0	-63.9	63.9	-1226.4	1226.4
		2	97.9	94.7	-1.6	-48.1	48.1	-1858.3	1858.3
		3	8.0	7.8	-0.1	-3.9	3.9	-1995.7	1995.7
		4	-23.9	-23.2	0.3	11.8	-11.8	-1965.1	1965.1
		5	-94.5	-91.3	1.6	46.5	-46.5	-1816.4	1816.4
		6	-125.0	-119.2	2.9	61.1	-61.1	-1215.3	1215.3
7F	8F	1	123.8	120.9	-1.5	-61.2	61.2	-1611.0	1611.0
		2	94.1	90.8	-1.7	-46.2	46.2	-2427.8	2427.8
		3	7.7	7.3	-0.2	-3.8	3.8	-2616.0	2616.0
		4	-23.3	-22.5	0.4	11.4	-11.4	-2566.3	2566.3
		5	-90.9	-87.7	1.6	44.7	-44.7	-2363.0	2363.0
		6	-118.2	-115.6	1.3	58.4	-58.4	-1596.3	1596.3
6F	7F	1	111.6	106.2	-2.7	-54.4	54.4	-1994.1	1994.1
		2	81.5	76.6	-2.5	-39.5	39.5	-3005.7	3005.7
		3	7.1	7.2	0.0	-3.6	3.6	-3241.7	3241.7
		4	-20.9	-20.6	0.2	10.4	-10.4	-3172.6	3172.6
		5	-78.6	-73.9	2.3	38.1	-38.1	-2918.1	2918.1
		6	-106.6	-101.5	2.5	52.0	-52.0	-1976.1	1976.1
5F	6F	1	108.8	117.6	4.4	-56.3	56.3	-2376.0	2376.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	77.8	84.7	3.4	-40.4	40.4	-3595.6	3595.6
		3	5.2	3.8	-0.7	-2.2	2.2	-3876.2	3876.2
		4	-17.9	-15.8	1.1	8.4	-8.4	-3787.8	3787.8
		5	-75.3	-81.5	-3.1	39.0	-39.0	-3485.5	3485.5
		6	-104.5	-112.5	-4.0	53.9	-53.9	-2355.1	2355.1
4F	5F	1	156.8	131.5	-12.6	-72.1	72.1	-2782.8	2782.8
		2	112.6	93.6	-9.5	-51.6	51.6	-4178.0	4178.0
		3	2.3	2.5	0.1	-1.2	1.2	-4521.8	4521.8
		4	-14.2	-14.1	0.1	7.1	-7.1	-4413.9	4413.9
		5	-108.6	-90.7	9.0	49.8	-49.8	-4047.6	4047.6
		6	-150.5	-126.7	11.9	69.3	-69.3	-2758.3	2758.3
3F	4F	1	118.2	103.9	-7.2	-55.5	55.5	-3186.3	3186.3
		2	78.7	65.5	-6.6	-36.1	36.1	-4773.5	4773.5
		3	2.8	2.3	-0.3	-1.3	1.3	-5173.2	5173.2
		4	-11.4	-10.8	0.3	5.6	-5.6	-5046.4	5046.4
		5	-75.6	-63.5	6.0	34.8	-34.8	-4623.4	4623.4
		6	-113.5	-100.5	6.5	53.5	-53.5	-3158.9	3158.9
2F	3F	1	91.5	72.9	-9.3	-41.1	41.1	-3579.9	3579.9
		2	53.6	42.7	-5.4	-24.1	24.1	-5392.1	5392.1
		3	1.5	0.6	-0.5	-0.5	0.5	-5835.4	5835.4
		4	-7.2	-6.1	0.6	3.3	-3.3	-5690.0	5690.0
		5	-51.1	-41.4	4.9	23.1	-23.1	-5222.8	5222.8
		6	-88.0	-70.7	8.6	39.7	-39.7	-3550.3	3550.3
1F	2F	1	71.7	81.3	4.8	-34.6	34.6	-3962.9	3962.9
		2	17.6	4.1	-6.8	-4.9	4.9	-6032.0	6032.0
		3	1.6	2.6	0.5	-0.9	0.9	-6507.0	6507.0
		4	-3.7	-4.6	-0.4	1.9	-1.9	-6342.9	6342.9
		5	-16.3	-3.9	6.2	4.6	-4.6	-5843.7	5843.7
		6	-69.9	-80.8	-5.4	34.1	-34.1	-3932.2	3932.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-244.5	-99.7	72.4	86.1	-86.1	48.8	-48.8
		2	-568.6	-412.2	78.2	245.2	-245.2	47.4	-47.4
		3	-706.2	-527.4	89.4	308.4	-308.4	-9.7	9.7
		4	-708.3	-529.1	89.6	309.4	-309.4	8.4	-8.4
		5	-569.8	-413.1	78.3	245.7	-245.7	-46.5	46.5
		6	-243.4	-98.9	72.3	85.6	-85.6	-48.4	48.4
9F	10F	1	-439.9	-296.0	71.9	184.0	-184.0	179.1	-179.1
		2	-786.3	-683.6	51.4	367.5	-367.5	104.9	-104.9
		3	-875.8	-772.9	51.4	412.2	-412.2	-13.7	13.7
		4	-877.1	-774.2	51.4	412.8	-412.8	10.7	-10.7
		5	-787.1	-684.3	51.4	367.9	-367.9	-102.5	102.5
		6	-439.3	-295.3	72.0	183.7	-183.7	-178.5	178.5
8F	9F	1	-505.3	-416.6	44.4	230.5	-230.5	378.8	-378.8
		2	-955.0	-879.0	38.0	458.5	-458.5	151.9	-151.9
		3	-1041.5	-963.2	39.2	501.2	-501.2	-18.8	18.8
		4	-1042.9	-964.5	39.2	501.8	-501.8	14.2	-14.2
		5	-955.7	-879.7	38.0	458.9	-458.9	-147.9	147.9
		6	-504.6	-415.9	44.3	230.1	-230.1	-377.8	377.8
7F	8F	1	-559.4	-483.7	37.8	260.8	-260.8	626.1	-626.1
		2	-1082.8	-1015.3	33.7	524.5	-524.5	198.3	-198.3
		3	-1164.9	-1092.3	36.3	564.3	-564.3	-24.3	24.3
		4	-1166.2	-1093.5	36.3	564.9	-564.9	17.4	-17.4
		5	-1083.5	-1016.0	33.8	524.9	-524.9	-192.0	192.0
		6	-558.8	-483.2	37.8	260.5	-260.5	-624.9	624.9
6F	7F	1	-637.3	-557.4	40.0	298.7	-298.7	913.5	-913.5
		2	-1218.7	-1174.2	22.3	598.2	-598.2	243.1	-243.1
		3	-1303.5	-1270.7	16.4	643.6	-643.6	-30.4	30.4
		4	-1304.6	-1271.8	16.4	644.1	-644.1	21.3	-21.3
		5	-1219.4	-1174.8	22.3	598.5	-598.5	-234.6	234.6
		6	-636.8	-556.9	40.0	298.4	-298.4	-912.0	912.0
5F	6F	1	-707.1	-939.9	-116.4	409.2	-409.2	1238.4	-1238.4
		2	-1262.0	-1409.8	-73.9	663.8	-663.8	273.7	-273.7
		3	-1257.7	-1306.0	-24.1	636.9	-636.9	-42.0	42.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	4	-1258.6	-1306.8	-24.1	637.4	-637.4	31.3	-31.3
		5	-1262.5	-1410.0	-73.8	664.0	-664.0	-263.5	263.5
		6	-706.7	-939.4	-116.4	408.9	-408.9	-1236.6	1236.6
4F	5F	1	-1053.5	-965.4	44.1	504.7	-504.7	1762.9	-1762.9
		2	-1554.3	-1426.5	63.9	745.2	-745.2	67.2	-67.2
		3	-1052.6	-1110.7	-29.0	540.8	-540.8	-31.4	31.4
		4	-1053.4	-1111.4	-29.0	541.2	-541.2	19.8	-19.8
		5	-1554.4	-1426.6	63.9	745.3	-745.3	-56.1	56.1
		6	-1052.8	-964.8	44.0	504.4	-504.4	-1760.8	1760.8
3F	4F	1	-1126.1	-1035.0	45.6	540.3	-540.3	2316.0	-2316.0
		2	-1630.3	-1503.9	63.2	783.5	-783.5	-171.2	171.2
		3	-1171.2	-1182.2	-5.5	588.3	-588.3	-29.9	29.9
		4	-1171.7	-1182.7	-5.5	588.6	-588.6	17.9	-17.9
		5	-1630.4	-1504.0	63.2	783.6	-783.6	182.7	-182.7
		6	-1125.7	-1034.7	45.5	540.1	-540.1	-2313.5	2313.5
2F	3F	1	-1177.6	-1171.2	3.2	587.2	-587.2	2903.7	-2903.7
		2	-1674.9	-1617.2	28.8	823.0	-823.0	-439.8	439.8
		3	-1143.6	-1220.8	-38.6	591.1	-591.1	-23.6	23.6
		4	-1143.9	-1221.1	-38.6	591.3	-591.3	11.6	-11.6
		5	-1675.0	-1617.3	28.9	823.1	-823.1	451.5	-451.5
		6	-1177.3	-1171.0	3.1	587.1	-587.1	-2900.9	2900.9
1F	2F	1	-932.6	-1752.1	-409.7	606.7	-606.7	3465.7	-3465.7
		2	-1360.4	-2178.1	-408.8	799.7	-799.7	-709.6	709.6
		3	-935.2	-1884.3	-474.5	637.2	-637.2	-9.9	9.9
		4	-935.4	-1884.3	-474.5	637.2	-637.2	-2.0	2.0
		5	-1360.5	-2178.1	-408.8	799.7	-799.7	721.5	-721.5
		6	-932.5	-1752.0	-409.8	606.7	-606.7	-3462.9	3462.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	244.5	99.7	-72.4	-86.1	86.1	-48.8	48.8
		2	568.6	412.2	-78.2	-245.2	245.2	-47.4	47.4
		3	706.2	527.4	-89.4	-308.4	308.4	9.7	-9.7
		4	708.3	529.1	-89.6	-309.4	309.4	-8.4	8.4
		5	569.8	413.1	-78.3	-245.7	245.7	46.5	-46.5
		6	243.4	98.9	-72.3	-85.6	85.6	48.4	-48.4
9F	10F	1	439.9	296.0	-71.9	-184.0	184.0	-179.1	179.1
		2	786.3	683.6	-51.4	-367.5	367.5	-104.9	104.9
		3	875.8	772.9	-51.4	-412.2	412.2	13.7	-13.7
		4	877.1	774.2	-51.4	-412.8	412.8	-10.7	10.7
		5	787.1	684.3	-51.4	-367.9	367.9	102.5	-102.5
		6	439.3	295.3	-72.0	-183.7	183.7	178.5	-178.5
8F	9F	1	505.3	416.6	-44.4	-230.5	230.5	-378.8	378.8
		2	955.0	879.0	-38.0	-458.5	458.5	-151.9	151.9
		3	1041.5	963.2	-39.2	-501.2	501.2	18.8	-18.8
		4	1042.9	964.5	-39.2	-501.8	501.8	-14.2	14.2
		5	955.7	879.7	-38.0	-458.9	458.9	147.9	-147.9
		6	504.6	415.9	-44.3	-230.1	230.1	377.8	-377.8
7F	8F	1	559.4	483.7	-37.8	-260.8	260.8	-626.1	626.1
		2	1082.8	1015.3	-33.7	-524.5	524.5	-198.3	198.3
		3	1164.9	1092.3	-36.3	-564.3	564.3	24.3	-24.3
		4	1166.2	1093.5	-36.3	-564.9	564.9	-17.4	17.4
		5	1083.5	1016.0	-33.8	-524.9	524.9	192.0	-192.0
		6	558.8	483.2	-37.8	-260.5	260.5	624.9	-624.9
6F	7F	1	637.3	557.4	-40.0	-298.7	298.7	-913.5	913.5
		2	1218.7	1174.2	-22.3	-598.2	598.2	-243.1	243.1
		3	1303.5	1270.7	-16.4	-643.6	643.6	30.4	-30.4
		4	1304.6	1271.8	-16.4	-644.1	644.1	-21.3	21.3
		5	1219.4	1174.8	-22.3	-598.5	598.5	234.6	-234.6
		6	636.8	556.9	-40.0	-298.4	298.4	912.0	-912.0
5F	6F	1	707.1	939.9	116.4	-409.2	409.2	-1238.4	1238.4
		2	1262.0	1409.8	73.9	-663.8	663.8	-273.7	273.7
		3	1257.7	1306.0	24.1	-636.9	636.9	42.0	-42.0
		4	1258.6	1306.8	24.1	-637.4	637.4	-31.3	31.3
		5	1262.5	1410.0	73.8	-664.0	664.0	263.5	-263.5

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	6	706.7	939.4	116.4	-408.9	408.9	1236.6	-1236.6
4F	5F	1	1053.5	965.4	-44.1	-504.7	504.7	-1762.9	1762.9
		2	1554.3	1426.5	-63.9	-745.2	745.2	-67.2	67.2
		3	1052.6	1110.7	29.0	-540.8	540.8	31.4	-31.4
		4	1053.4	1111.4	29.0	-541.2	541.2	-19.8	19.8
		5	1554.4	1426.6	-63.9	-745.3	745.3	56.1	-56.1
		6	1052.8	964.8	-44.0	-504.4	504.4	1760.8	-1760.8
3F	4F	1	1126.1	1035.0	-45.6	-540.3	540.3	-2316.0	2316.0
		2	1630.3	1503.9	-63.2	-783.5	783.5	171.2	-171.2
		3	1171.2	1182.2	5.5	-588.3	588.3	29.9	-29.9
		4	1171.7	1182.7	5.5	-588.6	588.6	-17.9	17.9
		5	1630.4	1504.0	-63.2	-783.6	783.6	-182.7	182.7
		6	1125.7	1034.7	-45.5	-540.1	540.1	2313.5	-2313.5
2F	3F	1	1177.6	1171.2	-3.2	-587.2	587.2	-2903.7	2903.7
		2	1674.9	1617.2	-28.8	-823.0	823.0	439.8	-439.8
		3	1143.6	1220.8	38.6	-591.1	591.1	23.6	-23.6
		4	1143.9	1221.1	38.6	-591.3	591.3	-11.6	11.6
		5	1675.0	1617.3	-28.9	-823.1	823.1	-451.5	451.5
		6	1177.3	1171.0	-3.1	-587.1	587.1	2900.9	-2900.9
1F	2F	1	932.6	1752.1	409.7	-606.7	606.7	-3465.7	3465.7
		2	1360.4	2178.1	408.8	-799.7	799.7	709.6	-709.6
		3	935.2	1884.3	474.5	-637.2	637.2	9.9	-9.9
		4	935.4	1884.3	474.5	-637.2	637.2	2.0	-2.0
		5	1360.5	2178.1	408.8	-799.7	799.7	-721.5	721.5
		6	932.5	1752.0	409.8	-606.7	606.7	3462.9	-3462.9

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	1	2	-65.2	22.5	36.0	49.7	37.8	0.0	0.0
	2	3	-59.3	35.3	32.6	47.1	40.4	0.0	0.0
	3	4	-31.6	68.2	30.0	38.7	48.8	0.0	0.0
	4	5	-41.4	63.7	27.4	40.6	46.8	0.0	0.0
	5	6	-40.4	51.1	34.2	42.2	45.2	0.0	0.0
10F	1	2	-60.6	-23.5	4.4	24.5	1.1	0.0	0.0
	2	3	-58.2	40.1	34.4	48.3	43.2	0.0	0.0
	3	4	-34.2	68.5	32.2	41.0	50.5	0.0	0.0
	4	5	-7.7	25.3	6.5	10.3	15.2	0.0	0.0
	5	6	12.8	45.5	6.6	4.7	20.9	0.0	0.0
9F	1	2	-51.9	-19.2	6.7	22.6	2.9	0.0	0.0
	2	3	-59.9	39.7	33.8	48.6	42.9	0.0	0.0
	3	4	-34.3	68.7	32.0	41.0	50.5	0.0	0.0
	4	5	-7.6	25.5	6.5	10.3	15.3	0.0	0.0
	5	6	8.4	37.9	8.2	6.4	19.2	0.0	0.0
8F	1	2	-65.6	-28.8	6.6	27.0	0.8	0.0	0.0
	2	3	-59.2	35.2	38.4	50.2	43.6	0.0	0.0
	3	4	-27.9	74.0	34.7	40.5	53.3	0.0	0.0
	4	5	-7.5	28.8	6.9	11.0	16.9	0.0	0.0
	5	6	13.5	46.5	8.5	5.6	22.3	0.0	0.0
7F	1	2	-63.1	-26.4	6.7	26.4	1.5	0.0	0.0
	2	3	-60.5	36.4	37.2	50.2	43.5	0.0	0.0
	3	4	-29.1	73.8	34.1	40.7	53.1	0.0	0.0
	4	5	-7.2	29.1	6.9	10.9	17.0	0.0	0.0
	5	6	12.0	44.9	8.6	6.0	21.8	0.0	0.0
6F	1	2	-56.8	-20.0	6.6	24.6	3.2	0.0	0.0
	2	3	-58.9	39.2	36.5	49.6	44.1	0.0	0.0
	3	4	-32.6	70.6	34.0	41.6	52.2	0.0	0.0
	4	5	-9.2	27.6	6.6	11.4	16.5	0.0	0.0
	5	6	8.4	41.0	8.8	7.1	20.8	0.0	0.0
5F	1	2	-68.0	-27.7	8.0	29.0	2.4	0.0	0.0
	2	3	-58.1	41.9	35.6	49.1	44.6	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	3	4	-35.0	70.7	32.8	41.9	51.9	0.0	0.0
	4	5	-7.6	32.5	8.1	12.2	19.1	0.0	0.0
	5	6	10.9	47.7	9.8	7.5	23.8	0.0	0.0
4F	1	2	-62.8	-22.1	7.8	27.4	3.9	0.0	0.0
	2	3	-59.2	44.3	33.8	49.0	44.8	0.0	0.0
	3	4	-38.2	69.1	31.9	42.6	51.2	0.0	0.0
	4	5	-8.3	32.0	8.0	12.4	18.9	0.0	0.0
	5	6	7.7	44.8	9.6	8.4	22.9	0.0	0.0
3F	1	2	-46.9	-7.4	8.4	23.2	8.1	0.0	0.0
	2	3	-57.2	48.4	32.8	48.1	45.7	0.0	0.0
	3	4	-44.1	64.0	31.6	44.1	49.7	0.0	0.0
	4	5	-13.2	27.5	7.8	13.7	17.6	0.0	0.0
	5	6	-0.9	34.8	10.3	10.9	20.4	0.0	0.0
2F	1	2	-34.3	10.0	7.2	19.7	12.9	0.0	0.0
	2	3	-53.5	54.7	32.7	47.4	47.7	0.0	0.0
	3	4	-52.3	58.0	31.6	46.7	48.3	0.0	0.0
	4	5	-20.7	22.0	8.0	16.1	16.5	0.0	0.0
	5	6	-9.8	29.2	9.9	13.6	19.0	0.0	0.0
1F	1	2	-26.9	249.1	184.6	132.4	194.1	0.0	0.0
	2	3	-256.2	200.4	94.3	171.0	155.5	0.0	0.0
	3	4	-200.7	208.5	118.0	162.1	164.3	0.0	0.0
	4	5	-197.4	252.9	97.4	155.5	170.9	0.0	0.0
	5	6	-254.1	26.0	182.5	194.9	131.6	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	93.8	67.7	13.1	-22.4	22.4	0.0	0.0
	2	3	120.7	113.6	3.5	-32.5	32.5	0.0	0.0
	3	4	102.6	97.9	2.4	-27.8	27.8	0.0	0.0
	4	5	117.9	126.8	-4.4	-34.0	34.0	0.0	0.0
	5	6	56.5	88.4	-15.9	-20.1	20.1	0.0	0.0
10F	1	2	176.9	155.0	10.9	-46.1	46.1	0.0	0.0
	2	3	245.1	235.3	4.9	-66.7	66.7	0.0	0.0
	3	4	233.7	242.1	-4.2	-66.1	66.1	0.0	0.0
	4	5	180.3	186.6	-3.2	-51.0	51.0	0.0	0.0
	5	6	161.5	176.2	-7.4	-46.9	46.9	0.0	0.0
9F	1	2	256.6	226.3	15.2	-67.1	67.1	0.0	0.0
	2	3	324.1	313.6	5.2	-88.6	88.6	0.0	0.0
	3	4	312.0	321.9	-4.9	-88.0	88.0	0.0	0.0
	4	5	234.0	240.8	-3.4	-65.9	65.9	0.0	0.0
	5	6	235.7	258.0	-11.2	-68.6	68.6	0.0	0.0
8F	1	2	413.0	350.6	31.2	-106.1	106.1	0.0	0.0
	2	3	465.7	450.4	7.6	-127.2	127.2	0.0	0.0
	3	4	446.7	460.8	-7.1	-126.0	126.0	0.0	0.0
	4	5	359.0	369.8	-5.4	-101.2	101.2	0.0	0.0
	5	6	364.5	414.7	-25.1	-108.2	108.2	0.0	0.0
7F	1	2	488.0	421.8	33.1	-126.4	126.4	0.0	0.0
	2	3	544.8	529.4	7.7	-149.2	149.2	0.0	0.0
	3	4	526.8	543.3	-8.3	-148.6	148.6	0.0	0.0
	4	5	416.5	426.9	-5.2	-117.1	117.1	0.0	0.0
	5	6	439.8	492.2	-26.2	-129.4	129.4	0.0	0.0
6F	1	2	536.5	460.1	38.2	-138.4	138.4	0.0	0.0
	2	3	570.6	552.5	9.1	-156.0	156.0	0.0	0.0
	3	4	551.5	573.4	-10.9	-156.2	156.2	0.0	0.0
	4	5	440.8	453.5	-6.4	-124.2	124.2	0.0	0.0
	5	6	487.8	543.7	-28.0	-143.3	143.3	0.0	0.0
5F	1	2	725.9	645.7	40.1	-190.5	190.5	0.0	0.0
	2	3	546.9	554.7	-3.9	-153.0	153.0	0.0	0.0
	3	4	551.3	545.2	3.1	-152.3	152.3	0.0	0.0
	4	5	630.2	615.7	7.3	-173.0	173.0	0.0	0.0
	5	6	615.2	713.9	-49.4	-184.6	184.6	0.0	0.0
4F	1	2	776.2	701.5	37.3	-205.2	205.2	0.0	0.0
	2	3	571.3	572.2	-0.4	-158.8	158.8	0.0	0.0
	3	4	570.4	572.9	-1.2	-158.8	158.8	0.0	0.0
	4	5	669.6	658.0	5.8	-184.4	184.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
4F	5	6	681.8	766.4	-42.3	-201.1	201.1	0.0	0.0
3F	1	2	805.2	730.0	37.6	-213.2	213.2	0.0	0.0
	2	3	573.4	577.7	-2.2	-159.9	159.9	0.0	0.0
	3	4	578.8	580.2	-0.7	-161.0	161.0	0.0	0.0
	4	5	669.7	654.9	7.4	-184.0	184.0	0.0	0.0
	5	6	711.5	797.6	-43.1	-209.6	209.6	0.0	0.0
2F	1	2	783.3	703.5	39.9	-206.5	206.5	0.0	0.0
	2	3	524.6	533.8	-4.6	-147.0	147.0	0.0	0.0
	3	4	540.6	541.8	-0.6	-150.3	150.3	0.0	0.0
	4	5	615.8	595.5	10.1	-168.2	168.2	0.0	0.0
	5	6	685.5	776.5	-45.5	-203.0	203.0	0.0	0.0
1F	1	2	738.7	524.3	107.2	-175.4	175.4	0.0	0.0
	2	3	377.3	403.8	-13.3	-108.5	108.5	0.0	0.0
	3	4	434.1	446.2	-6.1	-122.3	122.3	0.0	0.0
	4	5	426.9	390.1	18.4	-113.5	113.5	0.0	0.0
	5	6	526.2	737.0	-105.4	-175.4	175.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	1	2	-93.8	-67.7	-13.1	22.4	-22.4	0.0	0.0
	2	3	-120.7	-113.6	-3.5	32.5	-32.5	0.0	0.0
	3	4	-102.6	-97.9	-2.4	27.8	-27.8	0.0	0.0
	4	5	-117.9	-126.8	4.4	34.0	-34.0	0.0	0.0
	5	6	-56.5	-88.4	15.9	20.1	-20.1	0.0	0.0
10F	1	2	-176.9	-155.0	-10.9	46.1	-46.1	0.0	0.0
	2	3	-245.1	-235.3	-4.9	66.7	-66.7	0.0	0.0
	3	4	-233.7	-242.1	4.2	66.1	-66.1	0.0	0.0
	4	5	-180.3	-186.6	3.2	51.0	-51.0	0.0	0.0
	5	6	-161.5	-176.2	7.4	46.9	-46.9	0.0	0.0
9F	1	2	-256.6	-226.3	-15.2	67.1	-67.1	0.0	0.0
	2	3	-324.1	-313.6	-5.2	88.6	-88.6	0.0	0.0
	3	4	-312.0	-321.9	4.9	88.0	-88.0	0.0	0.0
	4	5	-234.0	-240.8	3.4	65.9	-65.9	0.0	0.0
	5	6	-235.7	-258.0	11.2	68.6	-68.6	0.0	0.0
8F	1	2	-413.0	-350.6	-31.2	106.1	-106.1	0.0	0.0
	2	3	-465.7	-450.4	-7.6	127.2	-127.2	0.0	0.0
	3	4	-446.7	-460.8	7.1	126.0	-126.0	0.0	0.0
	4	5	-359.0	-369.8	5.4	101.2	-101.2	0.0	0.0
	5	6	-364.5	-414.7	25.1	108.2	-108.2	0.0	0.0
7F	1	2	-488.0	-421.8	-33.1	126.4	-126.4	0.0	0.0
	2	3	-544.8	-529.4	-7.7	149.2	-149.2	0.0	0.0
	3	4	-526.8	-543.3	8.3	148.6	-148.6	0.0	0.0
	4	5	-416.5	-426.9	5.2	117.1	-117.1	0.0	0.0
	5	6	-439.8	-492.2	26.2	129.4	-129.4	0.0	0.0
6F	1	2	-536.5	-460.1	-38.2	138.4	-138.4	0.0	0.0
	2	3	-570.6	-552.5	-9.1	156.0	-156.0	0.0	0.0
	3	4	-551.5	-573.4	10.9	156.2	-156.2	0.0	0.0
	4	5	-440.8	-453.5	6.4	124.2	-124.2	0.0	0.0
	5	6	-487.8	-543.7	28.0	143.3	-143.3	0.0	0.0
5F	1	2	-725.9	-645.7	-40.1	190.5	-190.5	0.0	0.0
	2	3	-546.9	-554.7	3.9	153.0	-153.0	0.0	0.0
	3	4	-551.3	-545.2	-3.1	152.3	-152.3	0.0	0.0
	4	5	-630.2	-615.7	-7.3	173.0	-173.0	0.0	0.0
	5	6	-615.2	-713.9	49.4	184.6	-184.6	0.0	0.0
4F	1	2	-776.2	-701.5	-37.3	205.2	-205.2	0.0	0.0
	2	3	-571.3	-572.2	0.4	158.8	-158.8	0.0	0.0
	3	4	-570.4	-572.9	1.2	158.8	-158.8	0.0	0.0
	4	5	-669.6	-658.0	-5.8	184.4	-184.4	0.0	0.0
	5	6	-681.8	-766.4	42.3	201.1	-201.1	0.0	0.0
3F	1	2	-805.2	-730.0	-37.6	213.2	-213.2	0.0	0.0
	2	3	-573.4	-577.7	2.2	159.9	-159.9	0.0	0.0
	3	4	-578.8	-580.2	0.7	161.0	-161.0	0.0	0.0
	4	5	-669.7	-654.9	-7.4	184.0	-184.0	0.0	0.0
	5	6	-711.5	-797.6	43.1	209.6	-209.6	0.0	0.0
2F	1	2	-783.3	-703.5	-39.9	206.5	-206.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	2	3	-524.6	-533.8	4.6	147.0	-147.0	0.0	0.0
	3	4	-540.6	-541.8	0.6	150.3	-150.3	0.0	0.0
	4	5	-615.8	-595.5	-10.1	168.2	-168.2	0.0	0.0
	5	6	-685.5	-776.5	45.5	203.0	-203.0	0.0	0.0
1F	1	2	-738.7	-524.3	-107.2	175.4	-175.4	0.0	0.0
	2	3	-377.3	-403.8	13.3	108.5	-108.5	0.0	0.0
	3	4	-434.1	-446.2	6.1	122.3	-122.3	0.0	0.0
	4	5	-426.9	-390.1	-18.4	113.5	-113.5	0.0	0.0
	5	6	-526.2	-737.0	105.4	175.4	-175.4	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	65.2	43.8	-10.7	-27.3	27.3	-132.5	132.5
		2	36.7	42.7	3.0	-19.9	19.9	-216.3	216.3
		3	-3.7	-3.5	0.1	1.8	-1.8	-210.2	210.2
		4	-26.8	-31.5	-2.3	14.6	-14.6	-225.5	225.5
		5	-23.3	-22.4	0.5	11.4	-11.4	-225.9	225.9
		6	-51.1	-33.7	8.7	21.2	-21.2	-127.8	127.8
9F	10F	1	16.8	24.0	3.6	-10.2	10.2	-263.7	263.7
		2	38.9	41.9	1.5	-20.2	20.2	-434.8	434.8
		3	-2.3	-2.6	-0.1	1.2	-1.2	-467.9	467.9
		4	-29.3	-32.2	-1.4	15.4	-15.4	-438.7	438.7
		5	-15.8	-17.1	-0.7	8.2	-8.2	-393.9	393.9
		6	-11.8	-17.5	-2.9	7.3	-7.3	-255.1	255.1
8F	9F	1	27.8	31.8	2.0	-14.9	14.9	-385.4	385.4
		2	37.2	42.4	2.6	-19.9	19.9	-643.3	643.3
		3	-2.7	-3.4	-0.3	1.5	-1.5	-712.7	712.7
		4	-28.9	-32.2	-1.7	15.3	-15.3	-639.0	639.0
		5	-16.7	-20.0	-1.6	9.2	-9.2	-551.1	551.1
		6	-20.4	-22.7	-1.2	10.8	-10.8	-372.9	372.9
7F	8F	1	33.8	34.1	0.1	-17.0	17.0	-512.1	512.1
		2	45.5	46.3	0.4	-23.0	23.0	-857.3	857.3
		3	-3.9	-4.0	-0.0	2.0	-2.0	-962.9	962.9
		4	-34.3	-35.2	-0.4	17.4	-17.4	-850.4	850.4
		5	-22.3	-22.5	-0.1	11.2	-11.2	-717.8	717.8
		6	-23.8	-24.1	-0.1	12.0	-12.0	-494.3	494.3
6F	7F	1	29.0	29.6	0.3	-14.7	14.7	-637.0	637.0
		2	40.6	42.0	0.7	-20.7	20.7	-1070.2	1070.2
		3	-3.3	-3.4	-0.1	1.7	-1.7	-1211.3	1211.3
		4	-31.5	-33.0	-0.8	16.1	-16.1	-1059.3	1059.3
		5	-18.6	-18.8	-0.1	9.4	-9.4	-882.7	882.7
		6	-20.8	-21.4	-0.3	10.5	-10.5	-614.1	614.1
5F	6F	1	27.3	29.5	1.1	-14.1	14.1	-757.7	757.7
		2	36.9	37.9	0.5	-18.6	18.6	-1278.7	1278.7
		3	-3.1	-3.3	-0.1	1.6	-1.6	-1455.5	1455.5
		4	-28.4	-28.3	0.0	14.1	-14.1	-1261.3	1261.3
		5	-17.2	-18.7	-0.7	8.9	-8.9	-1041.9	1041.9
		6	-19.6	-20.8	-0.6	10.0	-10.0	-730.6	730.6
4F	5F	1	38.5	35.1	-1.7	-18.4	18.4	-882.2	882.2
		2	47.9	45.0	-1.4	-23.2	23.2	-1484.4	1484.4
		3	-3.7	-3.7	0.0	1.8	-1.8	-1699.5	1699.5
		4	-34.7	-33.3	0.7	17.0	-17.0	-1461.7	1461.7
		5	-24.7	-23.0	0.9	11.9	-11.9	-1201.7	1201.7
		6	-26.9	-24.9	1.0	12.9	-12.9	-849.5	849.5
3F	4F	1	27.7	27.0	-0.3	-13.7	13.7	-1004.9	1004.9
		2	36.3	34.8	-0.8	-17.8	17.8	-1690.4	1690.4
		3	-2.4	-2.6	-0.1	1.2	-1.2	-1943.5	1943.5
		4	-27.5	-27.3	0.1	13.7	-13.7	-1659.5	1659.5
		5	-16.7	-15.6	0.5	8.1	-8.1	-1359.6	1359.6
		6	-19.9	-20.0	-0.1	10.0	-10.0	-967.3	967.3
2F	3F	1	19.8	16.0	-1.9	-8.9	8.9	-1120.0	1120.0
		2	29.8	29.2	-0.3	-14.7	14.7	-1893.3	1893.3
		3	-1.8	-2.0	-0.1	1.0	-1.0	-2183.6	2183.6
		4	-23.5	-23.4	0.1	11.7	-11.7	-1849.2	1849.2
		5	-10.9	-10.0	0.5	5.2	-5.2	-1510.9	1510.9

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	6	-14.8	-12.5	1.2	6.8	-6.8	-1079.3	1079.3
1F	2F	1	18.3	26.9	4.3	-10.2	10.2	-1231.8	1231.8
		2	14.4	7.1	-3.7	-4.9	4.9	-2096.1	2096.1
		3	-0.3	0.4	0.3	-0.0	0.0	-2424.3	2424.3
		4	-13.9	-11.1	1.4	5.6	-5.6	-2034.6	2034.6
		5	-2.2	1.1	1.7	0.3	-0.3	-1658.1	1658.1
		6	-16.7	-26.0	-4.7	9.7	-9.7	-1190.3	1190.3

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-93.8	-51.1	21.3	36.2	-36.2	25.2	-25.2
		2	-188.4	-159.4	14.5	86.9	-86.9	6.8	-6.8
		3	-216.3	-193.6	11.3	102.5	-102.5	-5.6	5.6
		4	-215.8	-178.0	18.9	98.5	-98.5	9.0	-9.0
		5	-183.3	-140.3	21.5	80.9	-80.9	-12.5	12.5
		6	-88.4	-49.0	19.7	34.4	-34.4	-22.9	22.9
9F	10F	1	-125.8	-95.8	15.0	55.4	-55.4	71.5	-71.5
		2	-240.6	-236.3	2.2	119.2	-119.2	20.8	-20.8
		3	-275.5	-275.9	-0.2	137.9	-137.9	-8.3	8.3
		4	-244.4	-239.6	2.4	121.0	-121.0	-1.5	1.5
		5	-207.8	-198.0	4.9	101.5	-101.5	-12.8	12.8
		6	-127.2	-96.7	15.2	56.0	-56.0	-69.8	69.8
8F	9F	1	-160.9	-173.9	-6.5	83.7	-83.7	136.5	-136.5
		2	-314.0	-356.5	-21.3	167.6	-167.6	34.3	-34.3
		3	-349.6	-395.4	-22.9	186.3	-186.3	-11.2	11.2
		4	-316.2	-359.2	-21.5	168.9	-168.9	-18.7	18.7
		5	-278.5	-317.9	-19.7	149.1	-149.1	-4.9	4.9
		6	-161.3	-174.6	-6.6	84.0	-84.0	-136.2	136.2
7F	8F	1	-239.1	-226.7	6.2	116.5	-116.5	241.9	-241.9
		2	-459.7	-463.8	-2.0	230.9	-230.9	45.9	-45.9
		3	-501.7	-508.3	-3.3	252.5	-252.5	-15.1	15.1
		4	-460.6	-462.8	-1.1	230.8	-230.8	-37.8	37.8
		5	-416.4	-416.5	-0.1	208.2	-208.2	8.3	-8.3
		6	-240.1	-227.7	6.2	116.9	-116.9	-243.7	243.7
6F	7F	1	-261.2	-258.0	1.6	129.8	-129.8	368.2	-368.2
		2	-502.8	-524.1	-10.7	256.7	-256.7	59.0	-59.0
		3	-547.8	-574.0	-13.1	280.4	-280.4	-18.2	18.2
		4	-497.0	-515.9	-9.4	253.2	-253.2	-63.9	63.9
		5	-450.2	-463.5	-6.6	228.4	-228.4	27.3	-27.3
		6	-264.5	-263.5	0.5	132.0	-132.0	-373.0	373.0
5F	6F	1	-278.5	-346.2	-33.9	155.2	-155.2	504.6	-504.6
		2	-506.6	-560.0	-26.7	265.0	-265.0	65.3	-65.3
		3	-530.0	-563.6	-16.8	271.7	-271.7	-20.7	20.7
		4	-498.3	-552.8	-27.3	261.1	-261.1	-90.9	90.9
		5	-477.8	-557.4	-39.8	257.2	-257.2	55.0	-55.0
		6	-280.2	-343.3	-31.6	154.9	-154.9	-514.2	514.2
4F	5F	1	-379.7	-381.5	-0.9	190.3	-190.3	693.4	-693.4
		2	-632.6	-635.8	-1.6	317.1	-317.1	16.7	-16.7
		3	-542.5	-584.1	-20.8	281.6	-281.6	-23.8	23.8
		4	-622.6	-623.6	-0.5	311.6	-311.6	-66.4	66.4
		5	-673.5	-672.6	0.4	336.5	-336.5	76.0	-76.0
		6	-370.5	-375.0	-2.2	186.4	-186.4	-697.1	697.1
3F	4F	1	-394.6	-404.4	-4.9	199.8	-199.8	897.1	-897.1
		2	-637.0	-653.5	-8.3	322.6	-322.6	-40.4	40.4
		3	-558.5	-601.7	-21.6	290.1	-290.1	-26.1	26.1
		4	-618.8	-631.9	-6.6	312.7	-312.7	-37.7	37.7
		5	-667.1	-684.9	-8.9	338.0	-338.0	102.4	-102.4
		6	-391.4	-400.8	-4.7	198.0	-198.0	-896.7	896.7
2F	3F	1	-400.8	-428.7	-13.9	207.4	-207.4	1106.4	-1106.4
		2	-649.8	-688.2	-19.2	334.5	-334.5	-104.7	104.7
		3	-554.8	-617.5	-31.4	293.1	-293.1	-27.5	27.5
		4	-617.9	-649.8	-16.0	316.9	-316.9	-11.9	11.9
		5	-681.4	-720.8	-19.7	350.6	-350.6	138.3	-138.3
		6	-396.8	-424.5	-13.8	205.3	-205.3	-1102.3	1102.3
1F	2F	1	-354.6	-738.7	-192.1	247.1	-247.1	1307.0	-1307.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	2	-539.9	-901.5	-180.8	325.7	-325.7	-173.9	173.9
		3	-456.9	-837.9	-190.5	292.6	-292.6	-26.7	26.7
		4	-507.8	-873.1	-182.7	312.1	-312.1	8.7	-8.7
		5	-560.1	-916.3	-178.1	333.7	-333.7	182.5	-182.5
		6	-352.0	-737.0	-192.5	246.1	-246.1	-1299.5	1299.5

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	93.8	51.1	-21.3	-36.2	36.2	-25.2	25.2
		2	188.4	159.4	-14.5	-86.9	86.9	-6.8	6.8
		3	216.3	193.6	-11.3	-102.5	102.5	5.6	-5.6
		4	215.8	178.0	-18.9	-98.5	98.5	-9.0	9.0
		5	183.3	140.3	-21.5	-80.9	80.9	12.5	-12.5
		6	88.4	49.0	-19.7	-34.4	34.4	22.9	-22.9
9F	10F	1	125.8	95.8	-15.0	-55.4	55.4	-71.5	71.5
		2	240.6	236.3	-2.2	-119.2	119.2	-20.8	20.8
		3	275.5	275.9	0.2	-137.9	137.9	8.3	-8.3
		4	244.4	239.6	-2.4	-121.0	121.0	1.5	-1.5
		5	207.8	198.0	-4.9	-101.5	101.5	12.8	-12.8
		6	127.2	96.7	-15.2	-56.0	56.0	69.8	-69.8
8F	9F	1	160.9	173.9	6.5	-83.7	83.7	-136.5	136.5
		2	314.0	356.5	21.3	-167.6	167.6	-34.3	34.3
		3	349.6	395.4	22.9	-186.3	186.3	11.2	-11.2
		4	316.2	359.2	21.5	-168.9	168.9	18.7	-18.7
		5	278.5	317.9	19.7	-149.1	149.1	4.9	-4.9
		6	161.3	174.6	6.6	-84.0	84.0	136.2	-136.2
7F	8F	1	239.1	226.7	-6.2	-116.5	116.5	-241.9	241.9
		2	459.7	463.8	2.0	-230.9	230.9	-45.9	45.9
		3	501.7	508.3	3.3	-252.5	252.5	15.1	-15.1
		4	460.6	462.8	1.1	-230.8	230.8	37.8	-37.8
		5	416.4	416.5	0.1	-208.2	208.2	-8.3	8.3
		6	240.1	227.7	-6.2	-116.9	116.9	243.7	-243.7
6F	7F	1	261.2	258.0	-1.6	-129.8	129.8	-368.2	368.2
		2	502.8	524.1	10.7	-256.7	256.7	-59.0	59.0
		3	547.8	574.0	13.1	-280.4	280.4	18.2	-18.2
		4	497.0	515.9	9.4	-253.2	253.2	63.9	-63.9
		5	450.2	463.5	6.6	-228.4	228.4	-27.3	27.3
		6	264.5	263.5	-0.5	-132.0	132.0	373.0	-373.0
5F	6F	1	278.5	346.2	33.9	-155.2	155.2	-504.6	504.6
		2	506.6	560.0	26.7	-265.0	265.0	-65.3	65.3
		3	530.0	563.6	16.8	-271.7	271.7	20.7	-20.7
		4	498.3	552.8	27.3	-261.1	261.1	90.9	-90.9
		5	477.8	557.4	39.8	-257.2	257.2	-55.0	55.0
		6	280.2	343.3	31.6	-154.9	154.9	514.2	-514.2
4F	5F	1	379.7	381.5	0.9	-190.3	190.3	-693.4	693.4
		2	632.6	635.8	1.6	-317.1	317.1	-16.7	16.7
		3	542.5	584.1	20.8	-281.6	281.6	23.8	-23.8
		4	622.6	623.6	0.5	-311.6	311.6	66.4	-66.4
		5	673.5	672.6	-0.4	-336.5	336.5	-76.0	76.0
		6	370.5	375.0	2.2	-186.4	186.4	697.1	-697.1
3F	4F	1	394.6	404.4	4.9	-199.8	199.8	-897.1	897.1
		2	637.0	653.5	8.3	-322.6	322.6	40.4	-40.4
		3	558.5	601.7	21.6	-290.1	290.1	26.1	-26.1
		4	618.8	631.9	6.6	-312.7	312.7	37.7	-37.7
		5	667.1	684.9	8.9	-338.0	338.0	-102.4	102.4
		6	391.4	400.8	4.7	-198.0	198.0	896.7	-896.7
2F	3F	1	400.8	428.7	13.9	-207.4	207.4	-1106.4	1106.4
		2	649.8	688.2	19.2	-334.5	334.5	104.7	-104.7
		3	554.8	617.5	31.4	-293.1	293.1	27.5	-27.5
		4	617.9	649.8	16.0	-316.9	316.9	11.9	-11.9
		5	681.4	720.8	19.7	-350.6	350.6	-138.3	138.3
		6	396.8	424.5	13.8	-205.3	205.3	1102.3	-1102.3
1F	2F	1	354.6	738.7	192.1	-247.1	247.1	-1307.0	1307.0
		2	539.9	901.5	180.8	-325.7	325.7	173.9	-173.9
		3	456.9	837.9	190.5	-292.6	292.6	26.7	-26.7

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	4	507.8	873.1	182.7	-312.1	312.1	-8.7	8.7
		5	560.1	916.3	178.1	-333.7	333.7	-182.5	182.5
		6	352.0	737.0	192.5	-246.1	246.1	1299.5	-1299.5

=====

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-583.6	639.9	500.9	232.1	239.1	0.0	0.0
	B	C	-149.1	110.9	60.2	87.3	76.7	0.0	0.0
10F	A	B	-619.0	563.0	359.2	206.7	199.8	0.0	0.0
	B	C	-20.3	156.5	53.5	40.9	93.8	0.0	0.0
9F	A	B	-593.4	546.4	380.3	206.2	200.4	0.0	0.0
	B	C	-51.8	132.0	50.0	48.7	86.0	0.0	0.0
8F	A	B	-600.6	554.0	372.9	206.1	200.4	0.0	0.0
	B	C	-51.0	131.6	50.7	48.7	86.1	0.0	0.0
7F	A	B	-597.7	558.4	372.2	205.7	200.8	0.0	0.0
	B	C	-58.0	126.4	49.8	50.4	84.4	0.0	0.0
6F	A	B	-587.5	567.7	372.6	204.5	202.0	0.0	0.0
	B	C	-67.2	118.1	49.3	52.8	82.0	0.0	0.0
5F	A	B	-585.9	576.5	369.0	203.8	202.7	0.0	0.0
	B	C	-73.5	114.7	47.9	54.1	80.6	0.0	0.0
4F	A	B	-583.9	585.4	365.6	203.2	203.3	0.0	0.0
	B	C	-78.7	110.9	47.2	55.4	79.4	0.0	0.0
3F	A	B	-568.8	594.1	368.8	201.7	204.8	0.0	0.0
	B	C	-92.3	100.2	45.8	58.8	76.0	0.0	0.0
2F	A	B	-570.1	624.4	359.0	201.4	208.1	0.0	0.0
	B	C	-91.8	96.6	48.9	59.9	76.2	0.0	0.0
1F	A	B	-460.5	1286.0	993.5	376.2	478.1	0.0	0.0
	B	C	-872.4	48.2	-137.7	277.7	48.8	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	452.1	436.0	8.1	-54.8	54.8	0.0	0.0
	B	C	129.5	129.5	0.0	-36.0	36.0	0.0	0.0
10F	A	B	809.6	789.0	10.3	-98.7	98.7	0.0	0.0
	B	C	287.7	278.0	4.8	-78.6	78.6	0.0	0.0
9F	A	B	1062.7	1030.8	16.0	-129.2	129.2	0.0	0.0
	B	C	406.2	391.8	7.2	-110.8	110.8	0.0	0.0
8F	A	B	1232.5	1196.7	17.9	-149.9	149.9	0.0	0.0
	B	C	492.4	474.9	8.7	-134.3	134.3	0.0	0.0
7F	A	B	1380.9	1341.1	19.9	-168.0	168.0	0.0	0.0
	B	C	569.4	549.4	10.0	-155.4	155.4	0.0	0.0
6F	A	B	1522.5	1476.5	23.0	-185.1	185.1	0.0	0.0
	B	C	640.1	614.6	12.8	-174.3	174.3	0.0	0.0
5F	A	B	1598.6	1552.2	23.2	-194.5	194.5	0.0	0.0
	B	C	702.6	688.4	7.1	-193.2	193.2	0.0	0.0
4F	A	B	1654.2	1608.9	22.6	-201.4	201.4	0.0	0.0
	B	C	754.6	748.1	3.3	-208.7	208.7	0.0	0.0
3F	A	B	1696.3	1643.1	26.6	-206.1	206.1	0.0	0.0
	B	C	781.6	771.3	5.2	-215.7	215.7	0.0	0.0
2F	A	B	1527.0	1494.2	16.4	-186.5	186.5	0.0	0.0
	B	C	742.5	739.4	1.6	-205.8	205.8	0.0	0.0
1F	A	B	1580.2	1122.5	228.8	-166.8	166.8	0.0	0.0
	B	C	1013.1	811.8	100.7	-253.5	253.5	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-452.1	-436.0	-8.1	54.8	-54.8	0.0	0.0
	B	C	-129.5	-129.5	-0.0	36.0	-36.0	0.0	0.0
10F	A	B	-809.6	-789.0	-10.3	98.7	-98.7	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	B	C	-287.7	-278.0	-4.8	78.6	-78.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1062.7	-1030.8	-16.0	129.2	-129.2	0.0	0.0
	B	C	-406.2	-391.8	-7.2	110.8	-110.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1232.5	-1196.7	-17.9	149.9	-149.9	0.0	0.0
	B	C	-492.4	-474.9	-8.7	134.3	-134.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1380.9	-1341.1	-19.9	168.0	-168.0	0.0	0.0
	B	C	-569.4	-549.4	-10.0	155.4	-155.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1522.5	-1476.5	-23.0	185.1	-185.1	0.0	0.0
	B	C	-640.1	-614.6	-12.8	174.3	-174.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1598.6	-1552.2	-23.2	194.5	-194.5	0.0	0.0
	B	C	-702.6	-688.4	-7.1	193.2	-193.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1654.2	-1608.9	-22.6	201.4	-201.4	0.0	0.0
	B	C	-754.6	-748.1	-3.3	208.7	-208.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1696.3	-1643.1	-26.6	206.1	-206.1	0.0	0.0
	B	C	-781.6	-771.3	-5.2	215.7	-215.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1527.0	-1494.2	-16.4	186.5	-186.5	0.0	0.0
	B	C	-742.5	-739.4	-1.6	205.8	-205.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1580.2	-1122.5	-228.8	166.8	-166.8	0.0	0.0
	B	C	-1013.1	-811.8	-100.7	253.5	-253.5	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	583.6	362.8	-110.4	-236.6	236.6	-319.3	319.3
		B	-490.8	-339.6	75.6	207.6	-207.6	-455.3	455.3
		C	-110.9	-97.2	6.8	52.0	-52.0	-132.5	132.5
9F	10F	A	256.2	266.7	5.2	-130.7	130.7	-631.1	631.1
		B	-203.1	-216.7	-6.8	104.9	-104.9	-840.0	840.0
		C	-59.3	-66.5	-3.6	31.4	-31.4	-263.7	263.7
8F	9F	A	326.7	281.9	-22.4	-152.1	152.1	-938.1	938.1
		B	-277.9	-241.4	18.3	129.8	-129.8	-1226.4	1226.4
		C	-65.6	-67.6	-1.0	33.3	-33.3	-385.4	385.4
7F	8F	A	318.7	286.7	-16.0	-151.4	151.4	-1244.3	1244.3
		B	-261.7	-235.8	12.9	124.4	-124.4	-1611.0	1611.0
		C	-64.0	-65.8	-0.9	32.5	-32.5	-512.1	512.1
6F	7F	A	310.9	284.6	-13.1	-148.9	148.9	-1547.9	1547.9
		B	-264.7	-237.6	13.5	125.6	-125.6	-1994.1	1994.1
		C	-60.5	-62.7	-1.1	30.8	-30.8	-637.0	637.0
5F	6F	A	302.9	270.8	-16.0	-142.5	142.5	-1847.0	1847.0
		B	-262.9	-235.4	13.8	123.8	-123.8	-2376.0	2376.0
		C	-55.4	-55.2	0.1	27.5	-27.5	-757.7	757.7
4F	5F	A	315.1	284.9	-15.1	-150.0	150.0	-2163.7	2163.7
		B	-267.6	-241.3	13.2	127.2	-127.2	-2782.8	2782.8
		C	-59.5	-60.0	-0.3	29.9	-29.9	-882.2	882.2
3F	4F	A	299.0	287.6	-5.7	-146.6	146.6	-2476.8	2476.8
		B	-265.5	-249.4	8.0	128.7	-128.7	-3186.3	3186.3
		C	-50.8	-52.5	-0.8	25.8	-25.8	-1004.9	1004.9
2F	3F	A	281.2	241.1	-20.1	-130.6	130.6	-2778.0	2778.0
		B	-252.4	-204.9	23.8	114.3	-114.3	-3579.9	3579.9
		C	-47.7	-49.1	-0.7	24.2	-24.2	-1120.0	1120.0
1F	2F	A	329.0	460.5	65.8	-178.4	178.4	-3069.5	3069.5
		B	-327.7	-413.5	-42.9	167.5	-167.5	-3962.9	3962.9
		C	-47.5	-48.2	-0.4	21.6	-21.6	-1231.8	1231.8

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-452.1	-219.6	116.3	167.9	-167.9	58.2	-58.2
		B	-565.4	-329.3	118.1	223.7	-223.7	-17.0	17.0
		C	-129.5	-90.5	19.5	55.0	-55.0	-39.6	39.6
9F	10F	A	-590.1	-396.3	96.9	246.6	-246.6	161.2	-161.2
		B	-747.4	-556.9	95.3	326.1	-326.1	-34.3	34.3
		C	-187.5	-166.5	10.5	88.5	-88.5	-122.6	122.6
8F	9F	A	-666.4	-514.2	76.1	295.1	-295.1	294.1	-294.1
		B	-880.1	-713.7	83.2	398.4	-398.4	-49.6	49.6
		C	-225.4	-216.1	4.7	110.4	-110.4	-237.7	237.7

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	A	-718.3	-566.4	75.9	321.2	-321.2	447.4	-447.4
		B	-975.4	-806.0	84.7	445.4	-445.4	-61.5	61.5
		C	-258.9	-252.5	3.2	127.8	-127.8	-378.0	378.0
6F	7F	A	-814.5	-657.4	78.6	368.0	-368.0	618.2	-618.2
		B	-1104.5	-930.4	87.0	508.7	-508.7	-70.1	70.1
		C	-296.9	-298.0	-0.6	148.7	-148.7	-539.4	539.4
5F	6F	A	-865.2	-755.1	55.0	402.5	-402.5	805.7	-805.7
		B	-1186.2	-1050.1	68.0	555.6	-555.6	-76.7	76.7
		C	-316.5	-320.4	-1.9	158.3	-158.3	-719.3	719.3
4F	5F	A	-843.5	-752.5	45.5	399.0	-399.0	1003.4	-1003.4
		B	-1204.6	-1085.1	59.8	572.4	-572.4	-71.0	71.0
		C	-368.0	-375.3	-3.6	185.8	-185.8	-919.9	919.9
3F	4F	A	-901.7	-810.5	45.6	428.0	-428.0	1207.2	-1207.2
		B	-1278.4	-1176.4	51.0	613.7	-613.7	-56.9	56.9
		C	-372.8	-405.8	-16.5	194.6	-194.6	-1135.5	1135.5
2F	3F	A	-885.9	-959.9	-37.0	461.4	-461.4	1414.1	-1414.1
		B	-1248.3	-1253.9	-2.8	625.6	-625.6	-41.7	41.7
		C	-365.4	-421.6	-28.1	196.8	-196.8	-1355.9	1355.9
1F	2F	A	-567.2	-1580.2	-506.5	485.3	-485.3	1599.7	-1599.7
		B	-982.8	-2135.7	-576.4	704.7	-704.7	-18.5	18.5
		C	-317.8	-811.8	-247.0	255.3	-255.3	-1563.8	1563.8

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	452.1	219.6	-116.3	-167.9	167.9	-58.2	58.2
		B	565.4	329.3	-118.1	-223.7	223.7	17.0	-17.0
		C	129.5	90.5	-19.5	-55.0	55.0	39.6	-39.6
9F	10F	A	590.1	396.3	-96.9	-246.6	246.6	-161.2	161.2
		B	747.4	556.9	-95.3	-326.1	326.1	34.3	-34.3
		C	187.5	166.5	-10.5	-88.5	88.5	122.6	-122.6
8F	9F	A	666.4	514.2	-76.1	-295.1	295.1	-294.1	294.1
		B	880.1	713.7	-83.2	-398.4	398.4	49.6	-49.6
		C	225.4	216.1	-4.7	-110.4	110.4	237.7	-237.7
7F	8F	A	718.3	566.4	-75.9	-321.2	321.2	-447.4	447.4
		B	975.4	806.0	-84.7	-445.4	445.4	61.5	-61.5
		C	258.9	252.5	-3.2	-127.8	127.8	378.0	-378.0
6F	7F	A	814.5	657.4	-78.6	-368.0	368.0	-618.2	618.2
		B	1104.5	930.4	-87.0	-508.7	508.7	70.1	-70.1
		C	296.9	298.0	0.6	-148.7	148.7	539.4	-539.4
5F	6F	A	865.2	755.1	-55.0	-402.5	402.5	-805.7	805.7
		B	1186.2	1050.1	-68.0	-555.6	555.6	76.7	-76.7
		C	316.5	320.4	1.9	-158.3	158.3	719.3	-719.3
4F	5F	A	843.5	752.5	-45.5	-399.0	399.0	-1003.4	1003.4
		B	1204.6	1085.1	-59.8	-572.4	572.4	71.0	-71.0
		C	368.0	375.3	3.6	-185.8	185.8	919.9	-919.9
3F	4F	A	901.7	810.5	-45.6	-428.0	428.0	-1207.2	1207.2
		B	1278.4	1176.4	-51.0	-613.7	613.7	56.9	-56.9
		C	372.8	405.8	16.5	-194.6	194.6	1135.5	-1135.5
2F	3F	A	885.9	959.9	37.0	-461.4	461.4	-1414.1	1414.1
		B	1248.3	1253.9	2.8	-625.6	625.6	41.7	-41.7
		C	365.4	421.6	28.1	-196.8	196.8	1355.9	-1355.9
1F	2F	A	567.2	1580.2	506.5	-485.3	485.3	-1599.7	1599.7
		B	982.8	2135.7	576.4	-704.7	704.7	18.5	-18.5
		C	317.8	811.8	247.0	-255.3	255.3	1563.8	-1563.8

=====

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-1050.5	1145.2	952.1	422.2	433.9	0.0	0.0
	B	C	-339.6	163.8	103.8	174.6	125.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1094.6	968.9	640.3	358.0	342.5	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	B	C	-108.9	254.2	109.0	99.2	156.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1031.1	944.8	684.0	355.6	344.9	0.0	0.0
	B	C	-162.0	219.7	99.7	111.3	144.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1050.2	952.8	679.2	358.4	346.4	0.0	0.0
	B	C	-147.1	232.7	103.8	109.2	150.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1044.0	962.5	677.5	357.4	347.4	0.0	0.0
	B	C	-159.9	227.4	100.1	111.7	147.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1026.5	978.9	678.0	355.3	349.5	0.0	0.0
	B	C	-181.4	209.2	98.4	117.2	142.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1025.4	995.9	678.7	356.4	352.7	0.0	0.0
	B	C	-192.6	205.8	94.5	119.3	140.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1021.5	1013.2	672.1	355.1	354.0	0.0	0.0
	B	C	-202.6	200.6	92.1	121.3	137.9	0.0	0.0
3F	A	B	-996.8	1032.1	675.0	352.4	356.7	0.0	0.0
	B	C	-229.2	180.6	88.8	127.8	131.4	0.0	0.0
2F	A	B	-982.8	1070.0	663.0	349.2	359.9	0.0	0.0
	B	C	-240.0	161.6	92.9	132.0	127.2	0.0	0.0
1F	A	B	-643.8	1727.5	1398.4	503.7	637.5	0.0	0.0
	B	C	-1185.6	64.0	-206.7	356.1	44.5	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	506.4	495.1	5.7	-61.8	61.8	0.0	0.0
	B	C	98.3	113.1	-7.4	-29.4	29.4	0.0	0.0
10F	A	B	919.7	894.3	12.7	-112.0	112.0	0.0	0.0
	B	C	275.0	269.2	2.9	-75.6	75.6	0.0	0.0
9F	A	B	1212.2	1178.5	16.9	-147.6	147.6	0.0	0.0
	B	C	418.7	411.1	3.8	-115.2	115.2	0.0	0.0
8F	A	B	1455.8	1387.8	34.0	-175.5	175.5	0.0	0.0
	B	C	698.1	653.2	22.5	-187.7	187.7	0.0	0.0
7F	A	B	1639.0	1565.8	36.6	-197.8	197.8	0.0	0.0
	B	C	839.8	795.2	22.3	-227.1	227.1	0.0	0.0
6F	A	B	1810.6	1724.1	43.2	-218.2	218.2	0.0	0.0
	B	C	952.3	890.3	31.0	-255.9	255.9	0.0	0.0
5F	A	B	1988.4	1896.2	46.1	-239.8	239.8	0.0	0.0
	B	C	1055.3	1024.1	15.6	-288.8	288.8	0.0	0.0
4F	A	B	2071.0	1976.2	47.4	-249.8	249.8	0.0	0.0
	B	C	1158.6	1141.2	8.7	-319.4	319.4	0.0	0.0
3F	A	B	2119.0	2013.5	52.8	-255.1	255.1	0.0	0.0
	B	C	1216.0	1189.4	13.3	-334.1	334.1	0.0	0.0
2F	A	B	1892.3	1804.0	44.2	-228.2	228.2	0.0	0.0
	B	C	1141.6	1120.9	10.4	-314.2	314.2	0.0	0.0
1F	A	B	1729.3	1240.8	244.3	-183.3	183.3	0.0	0.0
	B	C	1104.9	927.7	88.6	-282.3	282.3	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-506.4	-495.1	-5.7	61.8	-61.8	0.0	0.0
	B	C	-98.3	-113.1	7.4	29.4	-29.4	0.0	0.0
10F	A	B	-919.7	-894.3	-12.7	112.0	-112.0	0.0	0.0
	B	C	-275.0	-269.2	-2.9	75.6	-75.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1212.2	-1178.5	-16.9	147.6	-147.6	0.0	0.0
	B	C	-418.7	-411.1	-3.8	115.2	-115.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1455.8	-1387.8	-34.0	175.5	-175.5	0.0	0.0
	B	C	-698.1	-653.2	-22.5	187.7	-187.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1639.0	-1565.8	-36.6	197.8	-197.8	0.0	0.0
	B	C	-839.8	-795.2	-22.3	227.1	-227.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1810.6	-1724.1	-43.2	218.2	-218.2	0.0	0.0
	B	C	-952.3	-890.3	-31.0	255.9	-255.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1988.4	-1896.2	-46.1	239.8	-239.8	0.0	0.0
	B	C	-1055.3	-1024.1	-15.6	288.8	-288.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2071.0	-1976.2	-47.4	249.8	-249.8	0.0	0.0
	B	C	-1158.6	-1141.2	-8.7	319.4	-319.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2119.0	-2013.5	-52.8	255.1	-255.1	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	B	C	-1216.0	-1189.4	-13.3	334.1	-334.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1892.3	-1804.0	-44.2	228.2	-228.2	0.0	0.0
	B	C	-1141.6	-1120.9	-10.4	314.2	-314.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1729.3	-1240.8	-244.3	183.3	-183.3	0.0	0.0
	B	C	-1104.9	-927.7	-88.6	282.3	-282.3	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	1050.5	659.7	-195.4	-427.6	427.6	-506.3	506.3
		B	-805.6	-539.1	133.3	336.2	-336.2	-744.5	744.5
		C	-163.8	-150.1	6.8	78.5	-78.5	-216.3	216.3
9F	10F	A	434.8	458.6	11.9	-223.4	223.4	-942.1	942.1
		B	-320.9	-342.7	-10.9	165.9	-165.9	-1291.2	1291.2
		C	-104.1	-112.4	-4.1	54.1	-54.1	-434.8	434.8
8F	9F	A	572.5	494.8	-38.8	-266.8	266.8	-1379.1	1379.1
		B	-440.1	-383.6	28.3	205.9	-205.9	-1858.3	1858.3
		C	-107.3	-111.8	-2.3	54.8	-54.8	-643.3	643.3
7F	8F	A	555.4	499.7	-27.8	-263.8	263.8	-1821.5	1821.5
		B	-422.1	-379.9	21.1	200.5	-200.5	-2427.8	2427.8
		C	-120.9	-116.7	2.1	59.4	-59.4	-857.3	857.3
6F	7F	A	544.3	496.0	-24.2	-260.1	260.1	-2266.5	2266.5
		B	-422.7	-380.3	21.2	200.7	-200.7	-3005.7	3005.7
		C	-110.7	-108.7	1.0	54.8	-54.8	-1070.2	1070.2
5F	6F	A	530.5	474.4	-28.1	-249.7	249.7	-2712.5	2712.5
		B	-417.2	-373.4	21.9	196.4	-196.4	-3595.6	3595.6
		C	-100.5	-95.4	2.6	48.7	-48.7	-1278.7	1278.7
4F	5F	A	551.0	500.0	-25.5	-262.7	262.7	-3152.5	3152.5
		B	-429.9	-389.8	20.0	204.9	-204.9	-4178.0	4178.0
		C	-110.4	-106.5	2.0	54.2	-54.2	-1484.4	1484.4
3F	4F	A	521.5	491.7	-14.9	-253.3	253.3	-3598.8	3598.8
		B	-420.8	-391.2	14.8	203.0	-203.0	-4773.5	4773.5
		C	-94.2	-92.4	0.9	46.6	-46.6	-1690.4	1690.4
2F	3F	A	505.1	455.0	-25.0	-240.0	240.0	-4052.4	4052.4
		B	-411.7	-359.1	26.3	192.7	-192.7	-5392.1	5392.1
		C	-88.2	-88.2	0.0	44.1	-44.1	-1893.3	1893.3
1F	2F	A	527.8	643.8	58.0	-264.8	264.8	-4513.7	4513.7
		B	-470.9	-541.9	-35.5	228.9	-228.9	-6032.0	6032.0
		C	-73.4	-64.0	4.7	31.1	-31.1	-2096.1	2096.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-506.4	-269.1	118.7	193.9	-193.9	58.4	-58.4
		B	-593.4	-366.6	113.4	240.0	-240.0	-33.5	33.5
		C	-113.1	-82.7	15.2	48.9	-48.9	-25.8	25.8
9F	10F	A	-650.7	-456.8	97.0	276.9	-276.9	166.2	-166.2
		B	-802.7	-605.5	98.6	352.0	-352.0	-71.4	71.4
		C	-186.5	-162.1	12.2	87.2	-87.2	-97.6	97.6
8F	9F	A	-755.4	-606.7	74.4	340.5	-340.5	309.8	-309.8
		B	-991.7	-860.2	65.7	463.0	-463.0	-105.4	105.4
		C	-249.0	-267.1	-9.1	129.0	-129.0	-209.2	209.2
7F	8F	A	-849.2	-687.3	80.9	384.1	-384.1	481.4	-481.4
		B	-1225.6	-1034.9	95.4	565.1	-565.1	-95.4	95.4
		C	-386.1	-362.9	11.6	187.3	-187.3	-391.1	391.1
6F	7F	A	-951.7	-782.7	84.5	433.6	-433.6	675.5	-675.5
		B	-1370.7	-1179.8	95.5	637.6	-637.6	-68.6	68.6
		C	-432.3	-422.2	5.0	213.6	-213.6	-612.2	612.2
5F	6F	A	-1027.9	-920.7	53.6	484.1	-484.1	890.1	-890.1
		B	-1496.6	-1350.2	73.2	707.3	-707.3	-33.4	33.4
		C	-468.0	-454.7	6.7	229.3	-229.3	-862.3	862.3
4F	5F	A	-1067.7	-954.5	56.6	505.6	-505.6	1125.2	-1125.2
		B	-1601.3	-1453.6	73.8	763.7	-763.7	9.9	-9.9
		C	-569.4	-561.0	4.2	282.6	-282.6	-1143.2	1143.2
3F	4F	A	-1116.5	-1014.4	51.0	532.7	-532.7	1371.1	-1371.1
		B	-1681.1	-1554.3	63.4	808.9	-808.9	74.0	-74.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	C	-580.2	-599.1	-9.5	294.8	-294.8	-1455.3	1455.3
2F	3F	A	-1104.6	-1157.1	-26.2	565.4	-565.4	1623.9	-1623.9
		B	-1675.3	-1660.5	7.4	833.9	-833.9	148.5	-148.5
		C	-590.4	-640.6	-25.1	307.7	-307.7	-1784.0	1784.0
1F	2F	A	-735.2	-1729.3	-497.1	556.9	-556.9	1851.3	-1851.3
		B	-1285.1	-2345.7	-530.3	820.5	-820.5	231.7	-231.7
		C	-480.3	-927.7	-223.7	318.2	-318.2	-2095.3	2095.3

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	506.4	269.1	-118.7	-193.9	193.9	-58.4	58.4
		B	593.4	366.6	-113.4	-240.0	240.0	33.5	-33.5
		C	113.1	82.7	-15.2	-48.9	48.9	25.8	-25.8
9F	10F	A	650.7	456.8	-97.0	-276.9	276.9	-166.2	166.2
		B	802.7	605.5	-98.6	-352.0	352.0	71.4	-71.4
		C	186.5	162.1	-12.2	-87.2	87.2	97.6	-97.6
8F	9F	A	755.4	606.7	-74.4	-340.5	340.5	-309.8	309.8
		B	991.7	860.2	-65.7	-463.0	463.0	105.4	-105.4
		C	249.0	267.1	9.1	-129.0	129.0	209.2	-209.2
7F	8F	A	849.2	687.3	-80.9	-384.1	384.1	-481.4	481.4
		B	1225.6	1034.9	-95.4	-565.1	565.1	95.4	-95.4
		C	386.1	362.9	-11.6	-187.3	187.3	391.1	-391.1
6F	7F	A	951.7	782.7	-84.5	-433.6	433.6	-675.5	675.5
		B	1370.7	1179.8	-95.5	-637.6	637.6	68.6	-68.6
		C	432.3	422.2	-5.0	-213.6	213.6	612.2	-612.2
5F	6F	A	1027.9	920.7	-53.6	-484.1	484.1	-890.1	890.1
		B	1496.6	1350.2	-73.2	-707.3	707.3	33.4	-33.4
		C	468.0	454.7	-6.7	-229.3	229.3	862.3	-862.3
4F	5F	A	1067.7	954.5	-56.6	-505.6	505.6	-1125.2	1125.2
		B	1601.3	1453.6	-73.8	-763.7	763.7	-9.9	9.9
		C	569.4	561.0	-4.2	-282.6	282.6	1143.2	-1143.2
3F	4F	A	1116.5	1014.4	-51.0	-532.7	532.7	-1371.1	1371.1
		B	1681.1	1554.3	-63.4	-808.9	808.9	-74.0	74.0
		C	580.2	599.1	9.5	-294.8	294.8	1455.3	-1455.3
2F	3F	A	1104.6	1157.1	26.2	-565.4	565.4	-1623.9	1623.9
		B	1675.3	1660.5	-7.4	-833.9	833.9	-148.5	148.5
		C	590.4	640.6	25.1	-307.7	307.7	1784.0	-1784.0
1F	2F	A	735.2	1729.3	497.1	-556.9	556.9	-1851.3	1851.3
		B	1285.1	2345.7	530.3	-820.5	820.5	-231.7	231.7
		C	480.3	927.7	223.7	-318.2	318.2	2095.3	-2095.3

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-1060.5	1134.0	952.6	423.5	432.6	0.0	0.0
	B	C	-341.7	164.2	102.5	174.8	125.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1105.1	962.2	638.3	359.1	341.4	0.0	0.0
	B	C	-141.7	272.4	125.6	120.5	160.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1040.8	938.2	682.5	356.6	343.9	0.0	0.0
	B	C	-197.9	238.6	114.4	133.0	148.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1060.2	946.3	677.5	359.4	345.4	0.0	0.0
	B	C	-184.5	247.8	119.6	131.6	153.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1053.2	956.6	675.8	358.4	346.4	0.0	0.0
	B	C	-198.3	242.3	115.4	134.3	150.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1034.3	974.7	676.2	356.1	348.7	0.0	0.0
	B	C	-220.5	223.7	113.7	139.9	144.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1032.2	992.5	677.0	357.0	352.1	0.0	0.0
	B	C	-231.8	221.6	109.1	141.8	143.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1026.7	1011.1	670.5	355.5	353.6	0.0	0.0
	B	C	-241.1	218.2	106.2	143.5	141.2	0.0	0.0
3F	A	B	-999.8	1032.0	673.5	352.6	356.5	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	B	C	-267.5	198.9	102.5	149.9	134.9	0.0	0.0
2F	A	B	-983.1	1073.7	661.0	349.0	360.1	0.0	0.0
	B	C	-276.5	179.4	107.8	153.9	130.9	0.0	0.0
1F	A	B	-644.4	1723.6	1400.1	503.9	637.2	0.0	0.0
	B	C	-1189.9	68.7	-211.2	356.0	44.6	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	507.8	498.7	4.5	-62.1	62.1	0.0	0.0
	B	C	89.5	107.9	-9.2	-27.4	27.4	0.0	0.0
10F	A	B	919.3	893.1	13.1	-111.9	111.9	0.0	0.0
	B	C	278.3	271.4	3.5	-76.3	76.3	0.0	0.0
9F	A	B	1210.0	1175.1	17.4	-147.2	147.2	0.0	0.0
	B	C	430.4	420.7	4.8	-118.2	118.2	0.0	0.0
8F	A	B	1452.4	1383.2	34.6	-175.0	175.0	0.0	0.0
	B	C	711.9	662.7	24.6	-190.9	190.9	0.0	0.0
7F	A	B	1634.2	1559.2	37.5	-197.1	197.1	0.0	0.0
	B	C	859.6	809.3	25.1	-231.8	231.8	0.0	0.0
6F	A	B	1804.6	1715.9	44.4	-217.3	217.3	0.0	0.0
	B	C	978.1	908.5	34.8	-262.0	262.0	0.0	0.0
5F	A	B	1981.8	1886.8	47.5	-238.8	238.8	0.0	0.0
	B	C	1087.8	1050.3	18.8	-297.0	297.0	0.0	0.0
4F	A	B	2063.8	1965.6	49.1	-248.7	248.7	0.0	0.0
	B	C	1198.6	1175.6	11.5	-329.7	329.7	0.0	0.0
3F	A	B	2110.9	2001.7	54.6	-253.9	253.9	0.0	0.0
	B	C	1261.9	1228.5	16.7	-345.9	345.9	0.0	0.0
2F	A	B	1883.7	1790.7	46.5	-226.8	226.8	0.0	0.0
	B	C	1185.2	1156.8	14.2	-325.3	325.3	0.0	0.0
1F	A	B	1723.4	1238.8	242.3	-182.9	182.9	0.0	0.0
	B	C	1109.9	935.6	87.2	-284.1	284.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-507.8	-498.7	-4.5	62.1	-62.1	0.0	0.0
	B	C	-89.5	-107.9	9.2	27.4	-27.4	0.0	0.0
10F	A	B	-919.3	-893.1	-13.1	111.9	-111.9	0.0	0.0
	B	C	-278.3	-271.4	-3.5	76.3	-76.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1210.0	-1175.1	-17.4	147.2	-147.2	0.0	0.0
	B	C	-430.4	-420.7	-4.8	118.2	-118.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1452.4	-1383.2	-34.6	175.0	-175.0	0.0	0.0
	B	C	-711.9	-662.7	-24.6	190.9	-190.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1634.2	-1559.2	-37.5	197.1	-197.1	0.0	0.0
	B	C	-859.6	-809.3	-25.1	231.8	-231.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1804.6	-1715.9	-44.4	217.3	-217.3	0.0	0.0
	B	C	-978.1	-908.5	-34.8	262.0	-262.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1981.8	-1886.8	-47.5	238.8	-238.8	0.0	0.0
	B	C	-1087.8	-1050.3	-18.8	297.0	-297.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2063.8	-1965.6	-49.1	248.7	-248.7	0.0	0.0
	B	C	-1198.6	-1175.6	-11.5	329.7	-329.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2110.9	-2001.7	-54.6	253.9	-253.9	0.0	0.0
	B	C	-1261.9	-1228.5	-16.7	345.9	-345.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1883.7	-1790.7	-46.5	226.8	-226.8	0.0	0.0
	B	C	-1185.2	-1156.8	-14.2	325.3	-325.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1723.4	-1238.8	-242.3	182.9	-182.9	0.0	0.0
	B	C	-1109.9	-935.6	-87.2	284.1	-284.1	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	1060.5	666.3	-197.1	-431.7	431.7	-533.8	533.8
		B	-792.3	-522.8	134.7	328.8	-328.8	-773.0	773.0
		C	-164.2	-156.6	3.8	80.2	-80.2	-210.2	210.2
9F	10F	A	438.8	462.8	12.0	-225.4	225.4	-1001.4	1001.4
		B	-297.7	-322.3	-12.3	155.0	-155.0	-1376.3	1376.3
		C	-115.8	-123.4	-3.8	59.8	-59.8	-467.9	467.9

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	A	578.0	499.5	-39.2	-269.4	269.4	-1467.1	1467.1
		B	-418.0	-363.6	27.2	195.4	-195.4	-1995.7	1995.7
		C	-115.2	-119.4	-2.1	58.6	-58.6	-712.7	712.7
7F	8F	A	560.6	504.4	-28.1	-266.2	266.2	-1936.5	1936.5
		B	-398.2	-358.6	19.8	189.2	-189.2	-2616.0	2616.0
		C	-128.4	-124.2	2.1	63.2	-63.2	-962.9	962.9
6F	7F	A	548.9	500.0	-24.4	-262.2	262.2	-2405.9	2405.9
		B	-399.6	-359.3	20.2	189.7	-189.7	-3241.7	3241.7
		C	-118.1	-116.1	1.0	58.5	-58.5	-1211.3	1211.3
5F	6F	A	534.3	477.9	-28.2	-251.5	251.5	-2873.1	2873.1
		B	-394.8	-353.3	20.8	185.9	-185.9	-3876.2	3876.2
		C	-107.6	-102.3	2.7	52.2	-52.2	-1455.5	1455.5
4F	5F	A	554.3	503.0	-25.7	-264.3	264.3	-3345.3	3345.3
		B	-407.4	-369.4	19.0	194.2	-194.2	-4521.8	4521.8
		C	-119.3	-115.4	2.0	58.7	-58.7	-1699.5	1699.5
3F	4F	A	523.7	493.9	-14.9	-254.4	254.4	-3818.0	3818.0
		B	-400.6	-372.7	14.0	193.3	-193.3	-5173.2	5173.2
		C	-102.7	-101.0	0.9	50.9	-50.9	-1943.5	1943.5
2F	3F	A	505.9	455.4	-25.2	-240.3	240.3	-4287.9	4287.9
		B	-391.7	-339.6	26.1	182.8	-182.8	-5835.4	5835.4
		C	-97.9	-98.9	-0.5	49.2	-49.2	-2183.6	2183.6
1F	2F	A	527.6	644.4	58.4	-264.9	264.9	-4755.9	4755.9
		B	-457.7	-533.7	-38.0	224.0	-224.0	-6507.0	6507.0
		C	-80.5	-68.7	5.9	33.7	-33.7	-2424.3	2424.3

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-507.8	-269.9	119.0	194.4	-194.4	62.1	-62.1
		B	-588.2	-365.5	111.4	238.4	-238.4	-36.1	36.1
		C	-107.9	-81.1	13.4	47.3	-47.3	-26.9	26.9
9F	10F	A	-649.4	-456.3	96.6	276.4	-276.4	173.5	-173.5
		B	-806.0	-609.7	98.1	353.9	-353.9	-73.6	73.6
		C	-190.3	-167.1	11.6	89.4	-89.4	-101.8	101.8
8F	9F	A	-753.7	-605.6	74.0	339.8	-339.8	320.4	-320.4
		B	-995.8	-864.4	65.7	465.1	-465.1	-104.5	104.5
		C	-253.5	-271.5	-9.0	131.2	-131.2	-218.6	218.6
7F	8F	A	-846.8	-685.6	80.6	383.1	-383.1	495.1	-495.1
		B	-1230.6	-1040.6	95.0	567.8	-567.8	-90.5	90.5
		C	-391.2	-369.1	11.0	190.1	-190.1	-408.0	408.0
6F	7F	A	-948.6	-780.2	84.2	432.2	-432.2	691.9	-691.9
		B	-1378.2	-1187.6	95.3	641.5	-641.5	-57.7	57.7
		C	-440.2	-430.7	4.7	217.7	-217.7	-638.2	638.2
5F	6F	A	-1024.4	-917.5	53.5	482.5	-482.5	909.0	-909.0
		B	-1506.4	-1359.6	73.4	712.0	-712.0	-14.7	14.7
		C	-477.7	-465.0	6.4	234.2	-234.2	-898.8	898.8
4F	5F	A	-1064.3	-951.3	56.5	503.9	-503.9	1147.7	-1147.7
		B	-1615.0	-1467.1	73.9	770.5	-770.5	42.2	-42.2
		C	-585.3	-577.8	3.7	290.8	-290.8	-1194.8	1194.8
3F	4F	A	-1112.5	-1010.8	50.8	530.8	-530.8	1396.4	-1396.4
		B	-1697.0	-1569.7	63.6	816.7	-816.7	122.0	-122.0
		C	-597.8	-617.7	-10.0	303.9	-303.9	-1523.5	1523.5
2F	3F	A	-1100.0	-1152.3	-26.1	563.1	-563.1	1650.2	-1650.2
		B	-1693.9	-1678.7	7.6	843.2	-843.2	213.1	-213.1
		C	-610.8	-662.8	-26.0	318.4	-318.4	-1868.6	1868.6
1F	2F	A	-731.4	-1723.4	-496.0	554.7	-554.7	1877.0	-1877.0
		B	-1297.1	-2348.7	-525.8	823.9	-823.9	311.1	-311.1
		C	-494.0	-935.6	-220.8	323.1	-323.1	-2193.4	2193.4

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	507.8	269.9	-119.0	-194.4	194.4	-62.1	62.1
		B	588.2	365.5	-111.4	-238.4	238.4	36.1	-36.1
		C	107.9	81.1	-13.4	-47.3	47.3	26.9	-26.9
9F	10F	A	649.4	456.3	-96.6	-276.4	276.4	-173.5	173.5

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	B	806.0	609.7	-98.1	-353.9	353.9	73.6	-73.6
		C	190.3	167.1	-11.6	-89.4	89.4	101.8	-101.8
8F	9F	A	753.7	605.6	-74.0	-339.8	339.8	-320.4	320.4
		B	995.8	864.4	-65.7	-465.1	465.1	104.5	-104.5
		C	253.5	271.5	9.0	-131.2	131.2	218.6	-218.6
7F	8F	A	846.8	685.6	-80.6	-383.1	383.1	-495.1	495.1
		B	1230.6	1040.6	-95.0	-567.8	567.8	90.5	-90.5
		C	391.2	369.1	-11.0	-190.1	190.1	408.0	-408.0
6F	7F	A	948.6	780.2	-84.2	-432.2	432.2	-691.9	691.9
		B	1378.2	1187.6	-95.3	-641.5	641.5	57.7	-57.7
		C	440.2	430.7	-4.7	-217.7	217.7	638.2	-638.2
5F	6F	A	1024.4	917.5	-53.5	-482.5	482.5	-909.0	909.0
		B	1506.4	1359.6	-73.4	-712.0	712.0	14.7	-14.7
		C	477.7	465.0	-6.4	-234.2	234.2	898.8	-898.8
4F	5F	A	1064.3	951.3	-56.5	-503.9	503.9	-1147.7	1147.7
		B	1615.0	1467.1	-73.9	-770.5	770.5	-42.2	42.2
		C	585.3	577.8	-3.7	-290.8	290.8	1194.8	-1194.8
3F	4F	A	1112.5	1010.8	-50.8	-530.8	530.8	-1396.4	1396.4
		B	1697.0	1569.7	-63.6	-816.7	816.7	-122.0	122.0
		C	597.8	617.7	10.0	-303.9	303.9	1523.5	-1523.5
2F	3F	A	1100.0	1152.3	26.1	-563.1	563.1	-1650.2	1650.2
		B	1693.9	1678.7	-7.6	-843.2	843.2	-213.1	213.1
		C	610.8	662.8	26.0	-318.4	318.4	1868.6	-1868.6
1F	2F	A	731.4	1723.4	496.0	-554.7	554.7	-1877.0	1877.0
		B	1297.1	2348.7	525.8	-823.9	823.9	-311.1	311.1
		C	494.0	935.6	220.8	-323.1	323.1	2193.4	-2193.4

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-1058.1	1133.8	954.0	423.3	432.7	0.0	0.0
	B	C	-319.1	176.5	107.6	170.0	130.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1103.4	958.2	641.2	359.2	341.3	0.0	0.0
	B	C	-85.0	266.0	103.1	96.4	139.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1039.2	935.0	684.9	356.7	343.8	0.0	0.0
	B	C	-140.3	228.7	94.1	109.3	126.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1059.6	940.4	680.7	359.8	345.0	0.0	0.0
	B	C	-118.1	246.8	99.2	105.5	134.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1052.9	951.2	678.6	358.7	346.1	0.0	0.0
	B	C	-132.9	240.5	95.0	108.4	131.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1034.4	968.9	679.0	356.4	348.4	0.0	0.0
	B	C	-158.1	219.3	93.0	114.8	124.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1032.5	987.1	679.6	357.4	351.8	0.0	0.0
	B	C	-172.8	213.5	88.5	117.7	122.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1027.1	1006.2	672.7	355.8	353.3	0.0	0.0
	B	C	-186.7	205.3	85.7	120.7	118.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1000.7	1027.2	675.4	352.9	356.2	0.0	0.0
	B	C	-218.4	180.7	82.1	128.6	111.1	0.0	0.0
2F	A	B	-984.8	1067.5	663.2	349.4	359.7	0.0	0.0
	B	C	-234.6	157.6	85.6	134.0	105.7	0.0	0.0
1F	A	B	-644.4	1727.7	1398.1	503.7	637.4	0.0	0.0
	B	C	-1185.6	62.5	-206.0	356.3	44.3	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	506.0	495.6	5.2	-61.8	61.8	0.0	0.0
	B	C	93.6	110.0	-8.2	-28.3	28.3	0.0	0.0
10F	A	B	917.5	892.3	12.6	-111.7	111.7	0.0	0.0
	B	C	271.5	265.9	2.8	-74.6	74.6	0.0	0.0
9F	A	B	1207.5	1173.9	16.8	-147.0	147.0	0.0	0.0
	B	C	415.8	408.4	3.7	-114.5	114.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	A	B	1448.8	1381.4	33.7	-174.7	174.7	0.0	0.0
	B	C	692.0	647.6	22.2	-186.1	186.1	0.0	0.0
7F	A	B	1630.0	1557.4	36.3	-196.8	196.8	0.0	0.0
	B	C	833.6	789.2	22.2	-225.4	225.4	0.0	0.0
6F	A	B	1800.1	1714.2	43.0	-216.9	216.9	0.0	0.0
	B	C	946.7	884.7	31.0	-254.4	254.4	0.0	0.0
5F	A	B	1977.2	1885.4	45.9	-238.4	238.4	0.0	0.0
	B	C	1051.0	1019.6	15.7	-287.6	287.6	0.0	0.0
4F	A	B	2059.6	1965.0	47.3	-248.4	248.4	0.0	0.0
	B	C	1155.8	1138.0	8.9	-318.6	318.6	0.0	0.0
3F	A	B	2107.0	2001.6	52.7	-253.6	253.6	0.0	0.0
	B	C	1214.8	1187.6	13.6	-333.7	333.7	0.0	0.0
2F	A	B	1880.5	1792.1	44.2	-226.7	226.7	0.0	0.0
	B	C	1141.1	1119.5	10.8	-314.0	314.0	0.0	0.0
1F	A	B	1718.1	1233.1	242.5	-182.2	182.2	0.0	0.0
	B	C	1099.1	923.3	87.9	-280.9	280.9	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-506.0	-495.6	-5.2	61.8	-61.8	0.0	0.0
	B	C	-93.6	-110.0	8.2	28.3	-28.3	0.0	0.0
10F	A	B	-917.5	-892.3	-12.6	111.7	-111.7	0.0	0.0
	B	C	-271.5	-265.9	-2.8	74.6	-74.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1207.5	-1173.9	-16.8	147.0	-147.0	0.0	0.0
	B	C	-415.8	-408.4	-3.7	114.5	-114.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1448.8	-1381.4	-33.7	174.7	-174.7	0.0	0.0
	B	C	-692.0	-647.6	-22.2	186.1	-186.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1630.0	-1557.4	-36.3	196.8	-196.8	0.0	0.0
	B	C	-833.6	-789.2	-22.2	225.4	-225.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1800.1	-1714.2	-43.0	216.9	-216.9	0.0	0.0
	B	C	-946.7	-884.7	-31.0	254.4	-254.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1977.2	-1885.4	-45.9	238.4	-238.4	0.0	0.0
	B	C	-1051.0	-1019.6	-15.7	287.6	-287.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2059.6	-1965.0	-47.3	248.4	-248.4	0.0	0.0
	B	C	-1155.8	-1138.0	-8.9	318.6	-318.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2107.0	-2001.6	-52.7	253.6	-253.6	0.0	0.0
	B	C	-1214.8	-1187.6	-13.6	333.7	-333.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1880.5	-1792.1	-44.2	226.7	-226.7	0.0	0.0
	B	C	-1141.1	-1119.5	-10.8	314.0	-314.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1718.1	-1233.1	-242.5	182.2	-182.2	0.0	0.0
	B	C	-1099.1	-923.3	-87.9	280.9	-280.9	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	1058.1	665.2	-196.5	-430.8	430.8	-533.7	533.7
		B	-814.6	-546.1	134.3	340.2	-340.2	-774.9	774.9
		C	-176.5	-158.7	8.9	83.8	-83.8	-225.5	225.5
9F	10F	A	438.3	462.0	11.8	-225.1	225.1	-1001.4	1001.4
		B	-327.2	-348.1	-10.4	168.8	-168.8	-1361.9	1361.9
		C	-107.3	-116.2	-4.5	55.9	-55.9	-438.7	438.7
8F	9F	A	577.2	499.1	-39.1	-269.1	269.1	-1467.2	1467.2
		B	-446.6	-390.8	27.9	209.4	-209.4	-1965.1	1965.1
		C	-112.4	-118.2	-2.9	57.7	-57.7	-639.0	639.0
7F	8F	A	560.6	504.3	-28.2	-266.2	266.2	-1936.9	1936.9
		B	-431.5	-387.8	21.8	204.8	-204.8	-2566.3	2566.3
		C	-128.6	-123.9	2.4	63.1	-63.1	-850.4	850.4
6F	7F	A	548.6	500.0	-24.3	-262.2	262.2	-2406.6	2406.6
		B	-430.5	-387.0	21.8	204.4	-204.4	-3172.6	3172.6
		C	-116.6	-114.3	1.2	57.7	-57.7	-1059.3	1059.3
5F	6F	A	534.4	478.1	-28.1	-251.6	251.6	-2874.2	2874.2
		B	-423.9	-378.6	22.6	199.4	-199.4	-3787.8	3787.8
		C	-105.0	-99.3	2.9	50.8	-50.8	-1261.3	1261.3
4F	5F	A	554.4	503.3	-25.5	-264.4	264.4	-3346.7	3346.7
		B	-435.6	-394.3	20.6	207.5	-207.5	-4413.9	4413.9

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	C	-114.1	-109.5	2.3	55.9	-55.9	-1461.7	1461.7
3F	4F	A	523.8	494.2	-14.8	-254.5	254.5	-3819.6	3819.6
		B	-425.1	-394.3	15.4	204.9	-204.9	-5046.4	5046.4
		C	-95.8	-93.3	1.2	47.3	-47.3	-1659.5	1659.5
2F	3F	A	506.5	456.7	-24.9	-240.8	240.8	-4289.9	4289.9
		B	-414.5	-360.8	26.9	193.8	-193.8	-5690.0	5690.0
		C	-87.4	-86.1	0.7	43.4	-43.4	-1849.2	1849.2
1F	2F	A	528.1	644.4	58.1	-265.0	265.0	-4758.4	4758.4
		B	-472.1	-542.1	-35.0	229.2	-229.2	-6342.9	6342.9
		C	-71.5	-62.5	4.5	30.3	-30.3	-2034.6	2034.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-506.0	-269.2	118.4	193.8	-193.8	61.7	-61.7
		B	-589.2	-364.4	112.4	238.4	-238.4	-33.7	33.7
		C	-110.0	-80.6	14.7	47.6	-47.6	-28.4	28.4
9F	10F	A	-648.3	-455.8	96.3	276.0	-276.0	172.9	-172.9
		B	-799.3	-603.6	97.9	350.7	-350.7	-71.2	71.2
		C	-185.3	-161.3	12.0	86.7	-86.7	-102.9	102.9
8F	9F	A	-751.7	-604.3	73.7	339.0	-339.0	319.4	-319.4
		B	-986.1	-855.7	65.2	460.5	-460.5	-104.1	104.1
		C	-247.1	-265.0	-9.0	128.0	-128.0	-217.4	217.4
7F	8F	A	-844.5	-684.0	80.2	382.1	-382.1	493.7	-493.7
		B	-1217.7	-1028.7	94.5	561.6	-561.6	-93.1	93.1
		C	-382.7	-360.0	11.3	185.7	-185.7	-403.7	403.7
6F	7F	A	-946.0	-778.3	83.9	431.1	-431.1	690.1	-690.1
		B	-1362.2	-1172.9	94.7	633.8	-633.8	-64.8	64.8
		C	-429.2	-419.4	4.9	212.2	-212.2	-629.4	629.4
5F	6F	A	-1021.8	-915.1	53.4	481.2	-481.2	906.6	-906.6
		B	-1488.1	-1342.6	72.7	703.3	-703.3	-27.6	27.6
		C	-465.3	-452.3	6.5	228.0	-228.0	-884.0	884.0
4F	5F	A	-1062.1	-949.5	56.3	502.9	-502.9	1145.1	-1145.1
		B	-1593.8	-1447.0	73.4	760.2	-760.2	21.5	-21.5
		C	-567.3	-559.2	4.1	281.6	-281.6	-1171.6	1171.6
3F	4F	A	-1110.2	-1008.9	50.7	529.8	-529.8	1393.5	-1393.5
		B	-1673.7	-1547.9	62.9	805.4	-805.4	91.6	-91.6
		C	-578.8	-597.9	-9.6	294.2	-294.2	-1490.0	1490.0
2F	3F	A	-1098.1	-1150.8	-26.3	562.2	-562.2	1647.1	-1647.1
		B	-1668.6	-1654.5	7.1	830.8	-830.8	171.6	-171.6
		C	-589.7	-640.3	-25.3	307.5	-307.5	-1823.5	1823.5
1F	2F	A	-729.7	-1718.1	-494.2	553.2	-553.2	1873.9	-1873.9
		B	-1278.7	-2332.2	-526.7	816.0	-816.0	258.8	-258.8
		C	-479.2	-923.3	-222.0	317.0	-317.0	-2137.4	2137.4

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	506.0	269.2	-118.4	-193.8	193.8	-61.7	61.7
		B	589.2	364.4	-112.4	-238.4	238.4	33.7	-33.7
		C	110.0	80.6	-14.7	-47.6	47.6	28.4	-28.4
9F	10F	A	648.3	455.8	-96.3	-276.0	276.0	-172.9	172.9
		B	799.3	603.6	-97.9	-350.7	350.7	71.2	-71.2
		C	185.3	161.3	-12.0	-86.7	86.7	102.9	-102.9
8F	9F	A	751.7	604.3	-73.7	-339.0	339.0	-319.4	319.4
		B	986.1	855.7	-65.2	-460.5	460.5	104.1	-104.1
		C	247.1	265.0	9.0	-128.0	128.0	217.4	-217.4
7F	8F	A	844.5	684.0	-80.2	-382.1	382.1	-493.7	493.7
		B	1217.7	1028.7	-94.5	-561.6	561.6	93.1	-93.1
		C	382.7	360.0	-11.3	-185.7	185.7	403.7	-403.7
6F	7F	A	946.0	778.3	-83.9	-431.1	431.1	-690.1	690.1
		B	1362.2	1172.9	-94.7	-633.8	633.8	64.8	-64.8
		C	429.2	419.4	-4.9	-212.2	212.2	629.4	-629.4
5F	6F	A	1021.8	915.1	-53.4	-481.2	481.2	-906.6	906.6
		B	1488.1	1342.6	-72.7	-703.3	703.3	27.6	-27.6
		C	465.3	452.3	-6.5	-228.0	228.0	884.0	-884.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	1062.1	949.5	-56.3	-502.9	502.9	-1145.1	1145.1
		B	1593.8	1447.0	-73.4	-760.2	760.2	-21.5	21.5
		C	567.3	559.2	-4.1	-281.6	281.6	1171.6	-1171.6
3F	4F	A	1110.2	1008.9	-50.7	-529.8	529.8	-1393.5	1393.5
		B	1673.7	1547.9	-62.9	-805.4	805.4	-91.6	91.6
		C	578.8	597.9	9.6	-294.2	294.2	1490.0	-1490.0
2F	3F	A	1098.1	1150.8	26.3	-562.2	562.2	-1647.1	1647.1
		B	1668.6	1654.5	-7.1	-830.8	830.8	-171.6	171.6
		C	589.7	640.3	25.3	-307.5	307.5	1823.5	-1823.5
1F	2F	A	729.7	1718.1	494.2	-553.2	553.2	-1873.9	1873.9
		B	1278.7	2332.2	526.7	-816.0	816.0	-258.8	258.8
		C	479.2	923.3	222.0	-317.0	317.0	2137.4	-2137.4

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-1050.1	1142.3	953.7	422.3	433.7	0.0	0.0
	B	C	-314.4	177.5	109.5	169.2	131.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1094.9	962.9	643.1	358.4	342.1	0.0	0.0
	B	C	-51.7	247.3	87.0	75.1	135.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1031.6	939.5	686.4	355.9	344.6	0.0	0.0
	B	C	-103.9	209.2	79.9	87.7	123.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1052.5	944.0	682.5	359.1	345.7	0.0	0.0
	B	C	-79.6	231.7	84.0	82.9	131.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1046.5	954.2	680.3	358.1	346.7	0.0	0.0
	B	C	-93.7	225.3	80.1	85.8	128.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1029.2	970.5	680.8	356.0	348.8	0.0	0.0
	B	C	-118.4	204.3	78.3	92.1	122.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1028.1	988.0	681.3	357.0	352.1	0.0	0.0
	B	C	-133.4	196.9	74.5	95.2	118.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1023.8	1006.3	674.3	355.6	353.5	0.0	0.0
	B	C	-148.2	186.9	72.1	98.7	115.5	0.0	0.0
3F	A	B	-999.0	1025.9	676.9	352.9	356.2	0.0	0.0
	B	C	-179.9	161.5	68.9	106.6	107.5	0.0	0.0
2F	A	B	-985.3	1063.1	665.2	349.8	359.4	0.0	0.0
	B	C	-197.8	139.0	71.2	112.2	101.9	0.0	0.0
1F	A	B	-644.2	1731.4	1396.3	503.5	637.7	0.0	0.0
	B	C	-1181.5	57.5	-201.4	356.4	44.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	503.9	490.8	6.5	-61.4	61.4	0.0	0.0
	B	C	104.3	116.2	-6.0	-30.6	30.6	0.0	0.0
10F	A	B	916.1	891.8	12.2	-111.6	111.6	0.0	0.0
	B	C	267.3	262.8	2.2	-73.6	73.6	0.0	0.0
9F	A	B	1205.5	1173.3	16.1	-146.8	146.8	0.0	0.0
	B	C	401.0	395.7	2.6	-110.6	110.6	0.0	0.0
8F	A	B	1445.5	1379.7	32.9	-174.4	174.4	0.0	0.0
	B	C	673.1	633.4	19.9	-181.5	181.5	0.0	0.0
7F	A	B	1626.2	1556.0	35.1	-196.4	196.4	0.0	0.0
	B	C	806.5	768.3	19.1	-218.7	218.7	0.0	0.0
6F	A	B	1796.1	1713.4	41.4	-216.6	216.6	0.0	0.0
	B	C	912.0	858.3	26.9	-245.9	245.9	0.0	0.0
5F	A	B	1973.3	1885.2	44.1	-238.2	238.2	0.0	0.0
	B	C	1008.4	983.6	12.4	-276.7	276.7	0.0	0.0
4F	A	B	2056.2	1965.8	45.2	-248.3	248.3	0.0	0.0
	B	C	1104.4	1092.4	6.0	-305.1	305.1	0.0	0.0
3F	A	B	2103.9	2003.3	50.3	-253.5	253.5	0.0	0.0
	B	C	1156.6	1136.5	10.1	-318.5	318.5	0.0	0.0
2F	A	B	1878.3	1795.6	41.3	-226.8	226.8	0.0	0.0
	B	C	1085.5	1071.8	6.8	-299.6	299.6	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	A	B	1713.0	1226.9	243.0	-181.5	181.5	0.0	0.0
	B	C	1086.1	908.0	89.0	-277.0	277.0	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-503.9	-490.8	-6.5	61.4	-61.4	0.0	0.0
	B	C	-104.3	-116.2	6.0	30.6	-30.6	0.0	0.0
10F	A	B	-916.1	-891.8	-12.2	111.6	-111.6	0.0	0.0
	B	C	-267.3	-262.8	-2.2	73.6	-73.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1205.5	-1173.3	-16.1	146.8	-146.8	0.0	0.0
	B	C	-401.0	-395.7	-2.6	110.6	-110.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1445.5	-1379.7	-32.9	174.4	-174.4	0.0	0.0
	B	C	-673.1	-633.4	-19.9	181.5	-181.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1626.2	-1556.0	-35.1	196.4	-196.4	0.0	0.0
	B	C	-806.5	-768.3	-19.1	218.7	-218.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1796.1	-1713.4	-41.4	216.6	-216.6	0.0	0.0
	B	C	-912.0	-858.3	-26.9	245.9	-245.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1973.3	-1885.2	-44.1	238.2	-238.2	0.0	0.0
	B	C	-1008.4	-983.6	-12.4	276.7	-276.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2056.2	-1965.8	-45.2	248.3	-248.3	0.0	0.0
	B	C	-1104.4	-1092.4	-6.0	305.1	-305.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2103.9	-2003.3	-50.3	253.5	-253.5	0.0	0.0
	B	C	-1156.6	-1136.5	-10.1	318.5	-318.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1878.3	-1795.6	-41.3	226.8	-226.8	0.0	0.0
	B	C	-1085.5	-1071.8	-6.8	299.6	-299.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1713.0	-1226.9	-243.0	181.5	-181.5	0.0	0.0
	B	C	-1086.1	-908.0	-89.0	277.0	-277.0	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	1050.1	660.1	-195.0	-427.5	427.5	-506.4	506.4
		B	-827.9	-561.6	133.1	347.4	-347.4	-742.1	742.1
		C	-177.5	-152.4	12.5	82.5	-82.5	-225.9	225.9
9F	10F	A	434.9	458.4	11.8	-223.3	223.3	-942.4	942.4
		B	-349.6	-367.8	-9.1	179.4	-179.4	-1269.0	1269.0
		C	-94.9	-104.7	-4.9	49.9	-49.9	-393.9	393.9
8F	9F	A	573.1	495.5	-38.8	-267.2	267.2	-1379.7	1379.7
		B	-467.7	-410.2	28.8	219.5	-219.5	-1816.4	1816.4
		C	-104.5	-110.7	-3.1	53.8	-53.8	-551.1	551.1
7F	8F	A	557.0	501.1	-27.9	-264.5	264.5	-1822.6	1822.6
		B	-454.2	-408.0	23.1	215.5	-215.5	-2363.0	2363.0
		C	-121.1	-116.3	2.4	59.3	-59.3	-717.8	717.8
6F	7F	A	545.4	497.4	-24.0	-260.7	260.7	-2268.2	2268.2
		B	-452.5	-406.8	22.9	214.8	-214.8	-2918.1	2918.1
		C	-109.1	-106.6	1.2	53.9	-53.9	-882.7	882.7
5F	6F	A	531.8	476.1	-27.9	-250.4	250.4	-2714.8	2714.8
		B	-445.3	-397.5	23.9	209.4	-209.4	-3485.5	3485.5
		C	-97.7	-92.1	2.8	47.2	-47.2	-1041.9	1041.9
4F	5F	A	552.1	501.6	-25.2	-263.4	263.4	-3156.0	3156.0
		B	-457.2	-413.5	21.8	217.7	-217.7	-4047.6	4047.6
		C	-104.8	-100.0	2.4	51.2	-51.2	-1201.7	1201.7
3F	4F	A	522.2	493.1	-14.5	-253.8	253.8	-3603.2	3603.2
		B	-444.7	-411.7	16.5	214.1	-214.1	-4623.4	4623.4
		C	-86.9	-84.1	1.4	42.8	-42.8	-1359.6	1359.6
2F	3F	A	505.9	457.1	-24.4	-240.7	240.7	-4057.5	4057.5
		B	-434.3	-379.8	27.3	203.5	-203.5	-5222.8	5222.8
		C	-77.4	-74.7	1.3	38.0	-38.0	-1510.9	1510.9
1F	2F	A	528.2	644.2	58.0	-264.9	264.9	-4519.5	4519.5
		B	-485.5	-549.8	-32.2	234.0	-234.0	-5843.7	5843.7
		C	-64.2	-57.5	3.4	27.5	-27.5	-1658.1	1658.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-503.9	-268.5	117.7	193.1	-193.1	58.4	-58.4

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	B	-595.1	-366.1	114.5	240.3	-240.3	-31.3	31.3
		C	-116.2	-82.5	16.8	49.7	-49.7	-27.8	27.8
9F	10F	A	-647.6	-455.6	96.0	275.8	-275.8	166.4	-166.4
		B	-793.0	-597.6	97.7	347.6	-347.6	-69.9	69.9
		C	-180.3	-155.2	12.6	83.9	-83.9	-98.3	98.3
8F	9F	A	-749.9	-603.2	73.3	338.3	-338.3	309.8	-309.8
		B	-976.7	-847.5	64.6	456.0	-456.0	-106.9	106.9
		C	-240.5	-258.8	-9.1	124.8	-124.8	-205.8	205.8
7F	8F	A	-842.3	-682.5	79.9	381.2	-381.2	480.6	-480.6
		B	-1205.3	-1017.0	94.2	555.6	-555.6	-101.0	101.0
		C	-374.6	-350.9	11.8	181.4	-181.4	-382.3	382.3
6F	7F	A	-943.7	-776.6	83.5	430.1	-430.1	673.6	-673.6
		B	-1345.6	-1157.2	94.2	625.7	-625.7	-80.2	80.2
		C	-417.4	-407.0	5.2	206.1	-206.1	-595.9	595.9
5F	6F	A	-1019.5	-913.0	53.2	480.1	-480.1	886.9	-886.9
		B	-1468.1	-1323.9	72.1	693.7	-693.7	-52.7	52.7
		C	-451.2	-437.6	6.8	220.8	-220.8	-836.7	836.7
4F	5F	A	-1060.3	-948.0	56.2	502.1	-502.1	1118.2	-1118.2
		B	-1569.7	-1423.9	72.9	748.4	-748.4	-17.3	17.3
		C	-546.0	-536.9	4.5	270.7	-270.7	-1106.4	1106.4
3F	4F	A	-1108.2	-1007.2	50.5	528.9	-528.9	1360.0	-1360.0
		B	-1646.3	-1521.9	62.2	792.1	-792.1	36.7	-36.7
		C	-555.5	-573.4	-9.0	282.2	-282.2	-1405.0	1405.0
2F	3F	A	-1096.7	-1149.8	-26.5	561.6	-561.6	1608.2	-1608.2
		B	-1638.0	-1624.8	6.6	815.7	-815.7	99.6	-99.6
		C	-563.1	-611.5	-24.2	293.6	-293.6	-1718.5	1718.5
1F	2F	A	-728.5	-1713.0	-492.3	551.7	-551.7	1831.3	-1831.3
		B	-1256.2	-2313.0	-528.4	806.6	-806.6	171.6	-171.6
		C	-460.3	-908.0	-223.9	309.2	-309.2	-2015.1	2015.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	503.9	268.5	-117.7	-193.1	193.1	-58.4	58.4
		B	595.1	366.1	-114.5	-240.3	240.3	31.3	-31.3
		C	116.2	82.5	-16.8	-49.7	49.7	27.8	-27.8
9F	10F	A	647.6	455.6	-96.0	-275.8	275.8	-166.4	166.4
		B	793.0	597.6	-97.7	-347.6	347.6	69.9	-69.9
		C	180.3	155.2	-12.6	-83.9	83.9	98.3	-98.3
8F	9F	A	749.9	603.2	-73.3	-338.3	338.3	-309.8	309.8
		B	976.7	847.5	-64.6	-456.0	456.0	106.9	-106.9
		C	240.5	258.8	9.1	-124.8	124.8	205.8	-205.8
7F	8F	A	842.3	682.5	-79.9	-381.2	381.2	-480.6	480.6
		B	1205.3	1017.0	-94.2	-555.6	555.6	101.0	-101.0
		C	374.6	350.9	-11.8	-181.4	181.4	382.3	-382.3
6F	7F	A	943.7	776.6	-83.5	-430.1	430.1	-673.6	673.6
		B	1345.6	1157.2	-94.2	-625.7	625.7	80.2	-80.2
		C	417.4	407.0	-5.2	-206.1	206.1	595.9	-595.9
5F	6F	A	1019.5	913.0	-53.2	-480.1	480.1	-886.9	886.9
		B	1468.1	1323.9	-72.1	-693.7	693.7	52.7	-52.7
		C	451.2	437.6	-6.8	-220.8	220.8	836.7	-836.7
4F	5F	A	1060.3	948.0	-56.2	-502.1	502.1	-1118.2	1118.2
		B	1569.7	1423.9	-72.9	-748.4	748.4	17.3	-17.3
		C	546.0	536.9	-4.5	-270.7	270.7	1106.4	-1106.4
3F	4F	A	1108.2	1007.2	-50.5	-528.9	528.9	-1360.0	1360.0
		B	1646.3	1521.9	-62.2	-792.1	792.1	-36.7	36.7
		C	555.5	573.4	9.0	-282.2	282.2	1405.0	-1405.0
2F	3F	A	1096.7	1149.8	26.5	-561.6	561.6	-1608.2	1608.2
		B	1638.0	1624.8	-6.6	-815.7	815.7	99.6	-99.6
		C	563.1	611.5	24.2	-293.6	293.6	1718.5	-1718.5
1F	2F	A	728.5	1713.0	492.3	-551.7	551.7	-1831.3	1831.3
		B	1256.2	2313.0	528.4	-806.6	806.6	-171.6	171.6
		C	460.3	908.0	223.9	-309.2	309.2	2015.1	-2015.1

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-589.3	634.4	500.8	232.8	238.4	0.0	0.0
	B	C	-149.9	109.9	60.3	87.6	76.5	0.0	0.0
10F	A	B	-625.9	556.2	359.2	207.6	198.9	0.0	0.0
	B	C	-21.6	155.1	53.6	41.3	93.4	0.0	0.0
9F	A	B	-600.0	539.8	380.3	207.0	199.5	0.0	0.0
	B	C	-53.1	130.7	50.1	49.1	85.7	0.0	0.0
8F	A	B	-608.3	546.5	372.9	207.1	199.4	0.0	0.0
	B	C	-52.8	129.7	50.7	49.2	85.6	0.0	0.0
7F	A	B	-605.3	550.9	372.1	206.6	199.9	0.0	0.0
	B	C	-59.9	124.4	49.8	50.9	83.9	0.0	0.0
6F	A	B	-594.4	561.0	372.5	205.3	201.2	0.0	0.0
	B	C	-69.0	116.3	49.3	53.3	81.5	0.0	0.0
5F	A	B	-591.9	570.6	369.0	204.6	201.9	0.0	0.0
	B	C	-75.0	113.0	47.9	54.6	80.2	0.0	0.0
4F	A	B	-588.7	580.7	365.5	203.7	202.8	0.0	0.0
	B	C	-80.0	109.5	47.2	55.8	79.0	0.0	0.0
3F	A	B	-572.0	590.9	368.8	202.1	204.4	0.0	0.0
	B	C	-93.1	99.2	45.8	59.0	75.8	0.0	0.0
2F	A	B	-571.7	622.8	358.9	201.6	207.9	0.0	0.0
	B	C	-92.3	96.1	49.0	60.0	76.1	0.0	0.0
1F	A	B	-461.5	1285.3	993.4	376.3	478.0	0.0	0.0
	B	C	-873.0	47.8	-137.8	277.8	48.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	450.4	434.0	8.2	-54.6	54.6	0.0	0.0
	B	C	130.7	130.2	0.3	-36.2	36.2	0.0	0.0
10F	A	B	804.8	784.2	10.3	-98.1	98.1	0.0	0.0
	B	C	287.7	277.9	4.9	-78.6	78.6	0.0	0.0
9F	A	B	1052.5	1020.8	15.9	-128.0	128.0	0.0	0.0
	B	C	403.7	389.3	7.2	-110.1	110.1	0.0	0.0
8F	A	B	1217.2	1181.8	17.7	-148.1	148.1	0.0	0.0
	B	C	487.4	470.0	8.7	-133.0	133.0	0.0	0.0
7F	A	B	1361.7	1322.4	19.7	-165.7	165.7	0.0	0.0
	B	C	562.4	542.6	9.9	-153.5	153.5	0.0	0.0
6F	A	B	1500.3	1454.9	22.7	-182.4	182.4	0.0	0.0
	B	C	631.5	606.3	12.6	-171.9	171.9	0.0	0.0
5F	A	B	1576.0	1530.2	22.9	-191.7	191.7	0.0	0.0
	B	C	693.4	679.3	7.0	-190.7	190.7	0.0	0.0
4F	A	B	1631.3	1586.7	22.3	-198.6	198.6	0.0	0.0
	B	C	744.8	738.3	3.2	-206.0	206.0	0.0	0.0
3F	A	B	1672.5	1619.9	26.3	-203.2	203.2	0.0	0.0
	B	C	771.1	760.8	5.1	-212.8	212.8	0.0	0.0
2F	A	B	1504.0	1471.6	16.2	-183.7	183.7	0.0	0.0
	B	C	731.5	728.4	1.6	-202.8	202.8	0.0	0.0
1F	A	B	1554.7	1104.5	225.1	-164.1	164.1	0.0	0.0
	B	C	996.9	798.8	99.1	-249.4	249.4	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-450.4	-434.0	-8.2	54.6	-54.6	0.0	0.0
	B	C	-130.7	-130.2	-0.3	36.2	-36.2	0.0	0.0
10F	A	B	-804.8	-784.2	-10.3	98.1	-98.1	0.0	0.0
	B	C	-287.7	-277.9	-4.9	78.6	-78.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1052.5	-1020.8	-15.9	128.0	-128.0	0.0	0.0
	B	C	-403.7	-389.3	-7.2	110.1	-110.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1217.2	-1181.8	-17.7	148.1	-148.1	0.0	0.0
	B	C	-487.4	-470.0	-8.7	133.0	-133.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1361.7	-1322.4	-19.7	165.7	-165.7	0.0	0.0
	B	C	-562.4	-542.6	-9.9	153.5	-153.5	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	A	B	-1500.3	-1454.9	-22.7	182.4	-182.4	0.0	0.0
	B	C	-631.5	-606.3	-12.6	171.9	-171.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1576.0	-1530.2	-22.9	191.7	-191.7	0.0	0.0
	B	C	-693.4	-679.3	-7.0	190.7	-190.7	0.0	0.0
4F	A	B	-1631.3	-1586.7	-22.3	198.6	-198.6	0.0	0.0
	B	C	-744.8	-738.3	-3.2	206.0	-206.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1672.5	-1619.9	-26.3	203.2	-203.2	0.0	0.0
	B	C	-771.1	-760.8	-5.1	212.8	-212.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1504.0	-1471.6	-16.2	183.7	-183.7	0.0	0.0
	B	C	-731.5	-728.4	-1.6	202.8	-202.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1554.7	-1104.5	-225.1	164.1	-164.1	0.0	0.0
	B	C	-996.9	-798.8	-99.1	249.4	-249.4	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	589.3	367.3	-111.0	-239.1	239.1	-319.3	319.3
		B	-484.5	-334.5	75.0	204.7	-204.7	-452.2	452.2
		C	-109.9	-96.2	6.8	51.5	-51.5	-127.8	127.8
9F	10F	A	258.7	269.1	5.2	-131.9	131.9	-630.9	630.9
		B	-200.0	-213.7	-6.8	103.4	-103.4	-832.8	832.8
		C	-58.9	-66.0	-3.5	31.2	-31.2	-255.1	255.1
8F	9F	A	330.9	285.2	-22.9	-154.0	154.0	-937.7	937.7
		B	-273.0	-237.4	17.8	127.6	-127.6	-1215.3	1215.3
		C	-64.7	-66.8	-1.0	32.9	-32.9	-372.9	372.9
7F	8F	A	323.1	290.8	-16.1	-153.5	153.5	-1243.7	1243.7
		B	-256.3	-230.8	12.8	121.8	-121.8	-1596.3	1596.3
		C	-63.0	-64.7	-0.9	31.9	-31.9	-494.3	494.3
6F	7F	A	314.5	288.4	-13.0	-150.7	150.7	-1547.1	1547.1
		B	-260.2	-233.0	13.6	123.3	-123.3	-1976.1	1976.1
		C	-59.7	-61.7	-1.0	30.3	-30.3	-614.1	614.1
5F	6F	A	306.0	274.4	-15.8	-144.2	144.2	-1846.0	1846.0
		B	-259.0	-231.1	13.9	121.8	-121.8	-2355.1	2355.1
		C	-54.6	-54.2	0.2	27.0	-27.0	-730.6	730.6
4F	5F	A	317.5	288.2	-14.7	-151.4	151.4	-2162.3	2162.3
		B	-264.5	-237.4	13.5	125.5	-125.5	-2758.3	2758.3
		C	-58.9	-59.0	-0.1	29.5	-29.5	-849.5	849.5
3F	4F	A	300.5	290.2	-5.1	-147.7	147.7	-2475.1	2475.1
		B	-263.4	-246.3	8.5	127.4	-127.4	-3158.9	3158.9
		C	-50.5	-51.6	-0.6	25.5	-25.5	-967.3	967.3
2F	3F	A	281.8	243.0	-19.4	-131.2	131.2	-2776.1	2776.1
		B	-251.5	-202.8	24.3	113.6	-113.6	-3550.3	3550.3
		C	-47.6	-48.5	-0.4	24.0	-24.0	-1079.3	1079.3
1F	2F	A	328.7	461.5	66.4	-178.6	178.6	-3067.5	3067.5
		B	-327.8	-412.3	-42.3	167.2	-167.2	-3932.2	3932.2
		C	-47.6	-47.8	-0.1	21.6	-21.6	-1190.3	1190.3

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-450.4	-219.8	115.3	167.6	-167.6	57.8	-57.8
		B	-564.8	-330.1	117.3	223.7	-223.7	-17.1	17.1
		C	-130.2	-91.4	19.4	55.4	-55.4	-39.3	39.3
9F	10F	A	-585.0	-394.6	95.2	244.9	-244.9	160.3	-160.3
		B	-741.8	-554.4	93.7	324.1	-324.1	-34.9	34.9
		C	-186.5	-166.1	10.2	88.2	-88.2	-121.9	121.9
8F	9F	A	-658.0	-509.2	74.4	291.8	-291.8	292.9	-292.9
		B	-870.0	-706.9	81.5	394.2	-394.2	-51.1	51.1
		C	-223.2	-214.3	4.4	109.4	-109.4	-236.1	236.1
7F	8F	A	-708.0	-559.4	74.3	316.9	-316.9	445.9	-445.9
		B	-962.3	-796.3	83.0	439.6	-439.6	-64.4	64.4
		C	-255.7	-249.7	3.0	126.3	-126.3	-375.1	375.1
6F	7F	A	-802.3	-648.1	77.1	362.6	-362.6	616.7	-616.7
		B	-1088.6	-917.6	85.5	501.5	-501.5	-74.6	74.6
		C	-292.9	-294.2	-0.6	146.8	-146.8	-535.0	535.0
5F	6F	A	-852.2	-743.4	54.4	396.4	-396.4	804.3	-804.3

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	B	-1168.9	-1034.6	67.2	547.4	-547.4	-83.1	83.1
		C	-312.1	-315.9	-1.9	156.0	-156.0	-713.2	713.2
4F	5F	A	-832.6	-742.5	45.0	393.8	-393.8	1004.4	-1004.4
		B	-1189.0	-1070.9	59.1	565.0	-565.0	-81.1	81.1
		C	-363.4	-370.6	-3.6	183.5	-183.5	-912.4	912.4
3F	4F	A	-888.8	-799.4	44.7	422.0	-422.0	1211.2	-1211.2
		B	-1260.6	-1160.5	50.1	605.3	-605.3	-70.9	70.9
		C	-367.8	-400.5	-16.4	192.1	-192.1	-1126.6	1126.6
2F	3F	A	-873.1	-947.4	-37.2	455.1	-455.1	1421.4	-1421.4
		B	-1230.6	-1237.4	-3.4	617.0	-617.0	-59.6	59.6
		C	-360.4	-416.1	-27.9	194.1	-194.1	-1345.9	1345.9
1F	2F	A	-556.5	-1554.7	-499.1	477.1	-477.1	1610.2	-1610.2
		B	-965.8	-2101.4	-567.8	693.2	-693.2	-40.1	40.1
		C	-312.3	-798.8	-243.2	251.1	-251.1	-1552.9	1552.9


* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)



層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	450.4	219.8	-115.3	-167.6	167.6	-57.8	57.8
		B	564.8	330.1	-117.3	-223.7	223.7	17.1	-17.1
		C	130.2	91.4	-19.4	-55.4	55.4	39.3	-39.3
9F	10F	A	585.0	394.6	-95.2	-244.9	244.9	-160.3	160.3
		B	741.8	554.4	-93.7	-324.1	324.1	34.9	-34.9
		C	186.5	166.1	-10.2	-88.2	88.2	121.9	-121.9
8F	9F	A	658.0	509.2	-74.4	-291.8	291.8	-292.9	292.9
		B	870.0	706.9	-81.5	-394.2	394.2	51.1	-51.1
		C	223.2	214.3	-4.4	-109.4	109.4	236.1	-236.1
7F	8F	A	708.0	559.4	-74.3	-316.9	316.9	-445.9	445.9
		B	962.3	796.3	-83.0	-439.6	439.6	64.4	-64.4
		C	255.7	249.7	-3.0	-126.3	126.3	375.1	-375.1
6F	7F	A	802.3	648.1	-77.1	-362.6	362.6	-616.7	616.7
		B	1088.6	917.6	-85.5	-501.5	501.5	74.6	-74.6
		C	292.9	294.2	0.6	-146.8	146.8	535.0	-535.0
5F	6F	A	852.2	743.4	-54.4	-396.4	396.4	-804.3	804.3
		B	1168.9	1034.6	-67.2	-547.4	547.4	83.1	-83.1
		C	312.1	315.9	1.9	-156.0	156.0	713.2	-713.2
4F	5F	A	832.6	742.5	-45.0	-393.8	393.8	-1004.4	1004.4
		B	1189.0	1070.9	-59.1	-565.0	565.0	81.1	-81.1
		C	363.4	370.6	3.6	-183.5	183.5	912.4	-912.4
3F	4F	A	888.8	799.4	-44.7	-422.0	422.0	-1211.2	1211.2
		B	1260.6	1160.5	-50.1	-605.3	605.3	70.9	-70.9
		C	367.8	400.5	16.4	-192.1	192.1	1126.6	-1126.6
2F	3F	A	873.1	947.4	37.2	-455.1	455.1	-1421.4	1421.4
		B	1230.6	1237.4	3.4	-617.0	617.0	59.6	-59.6
		C	360.4	416.1	27.9	-194.1	194.1	1345.9	-1345.9
1F	2F	A	556.5	1554.7	499.1	-477.1	477.1	-1610.2	1610.2
		B	965.8	2101.4	567.8	-693.2	693.2	40.1	-40.1
		C	312.3	798.8	243.2	-251.1	251.1	1552.9	-1552.9



=====



A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力



A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)


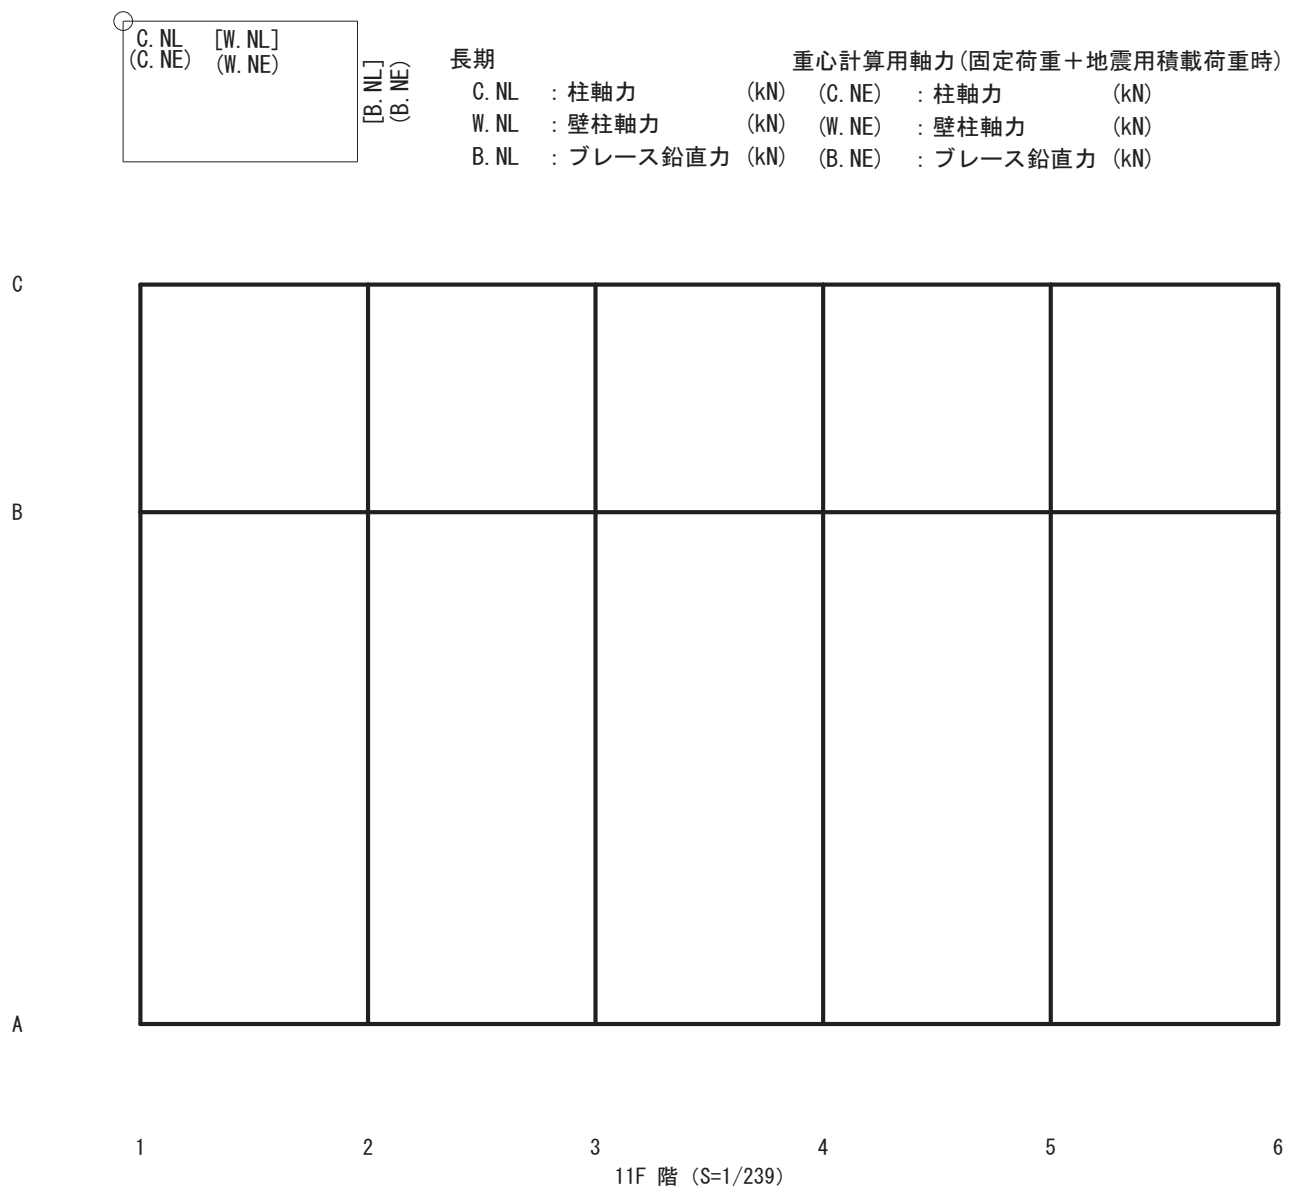


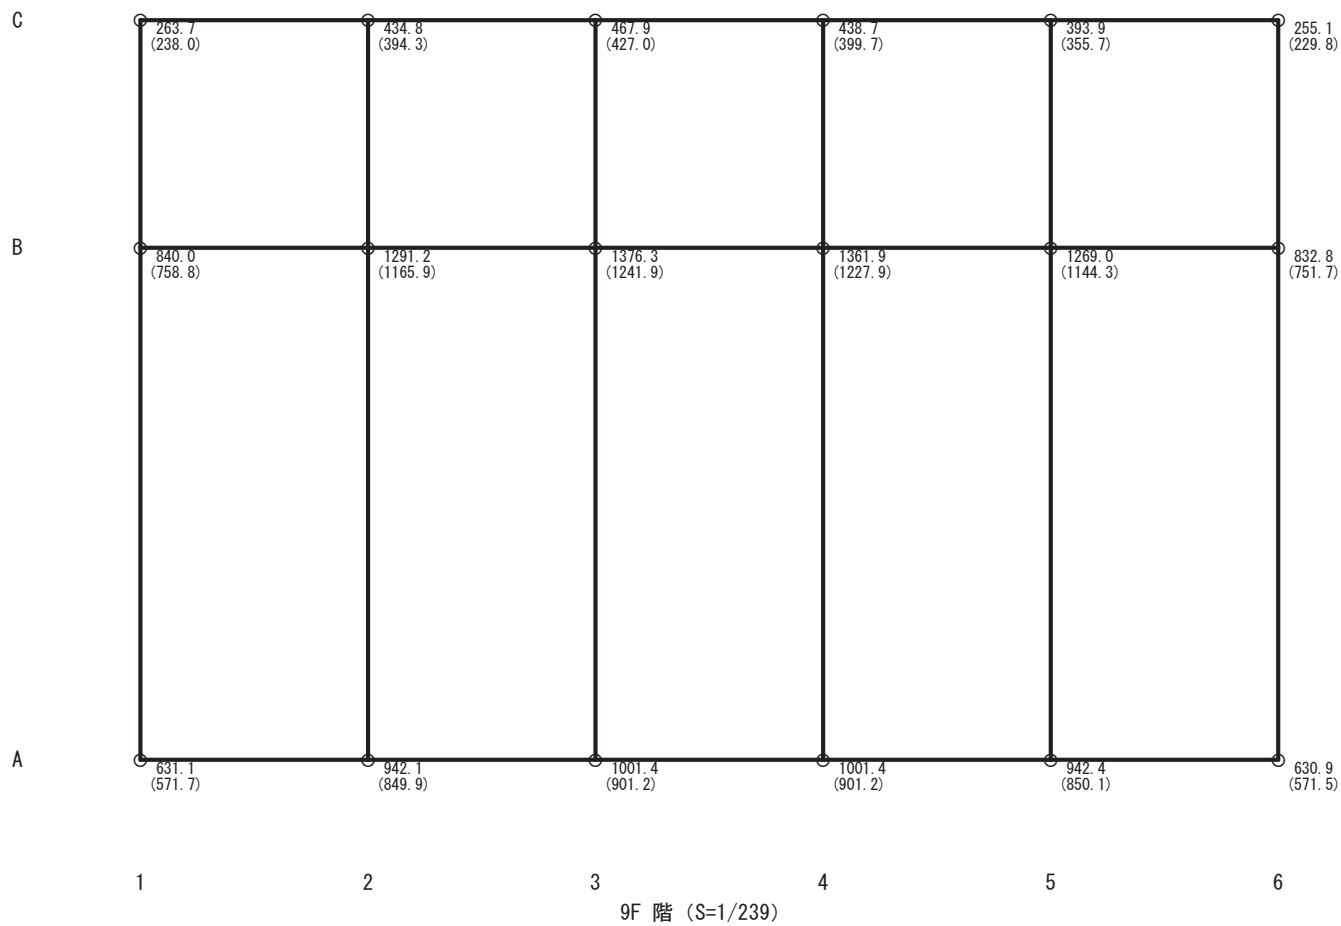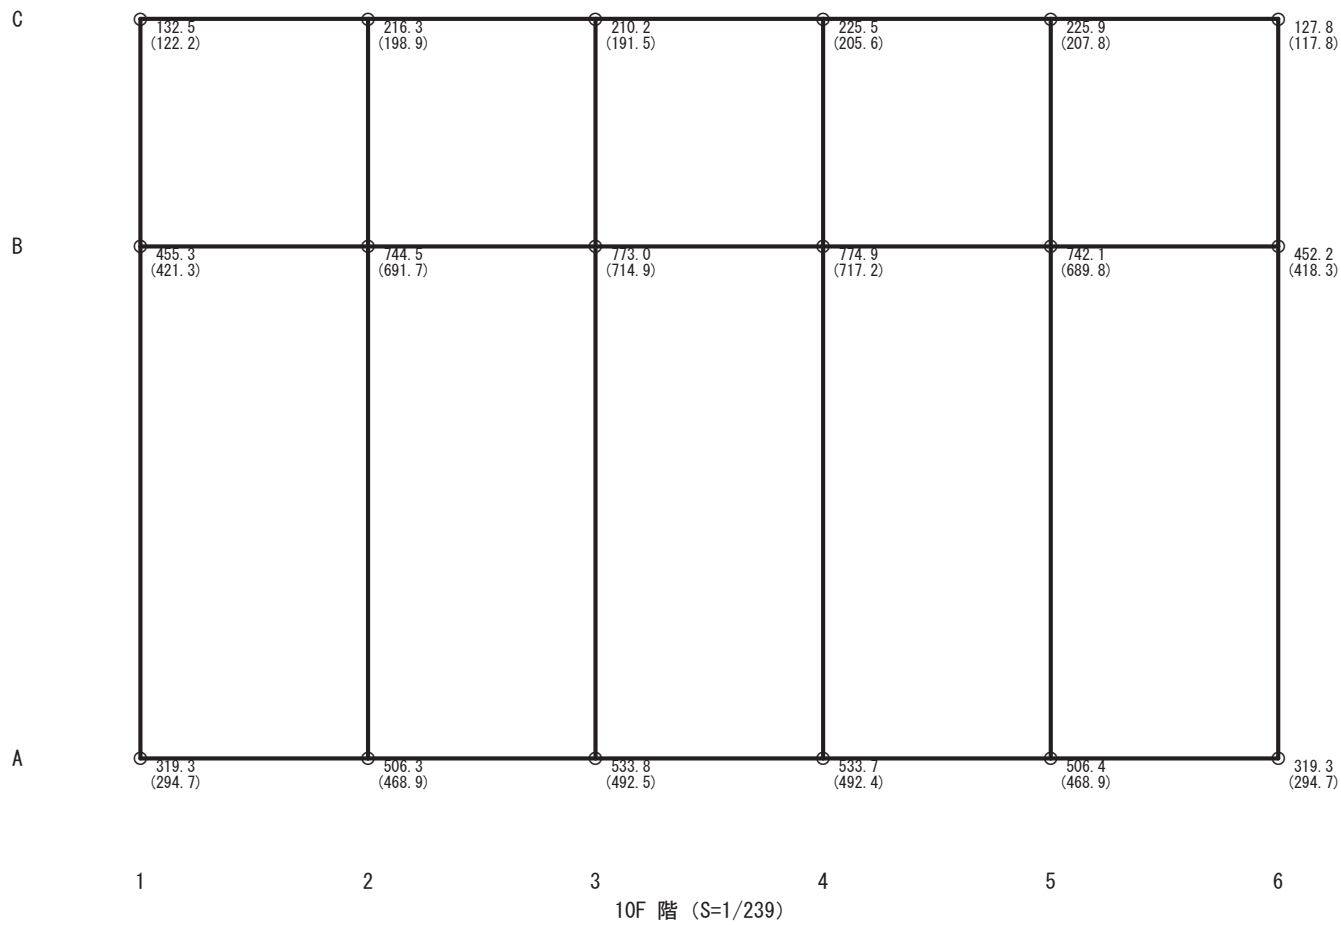


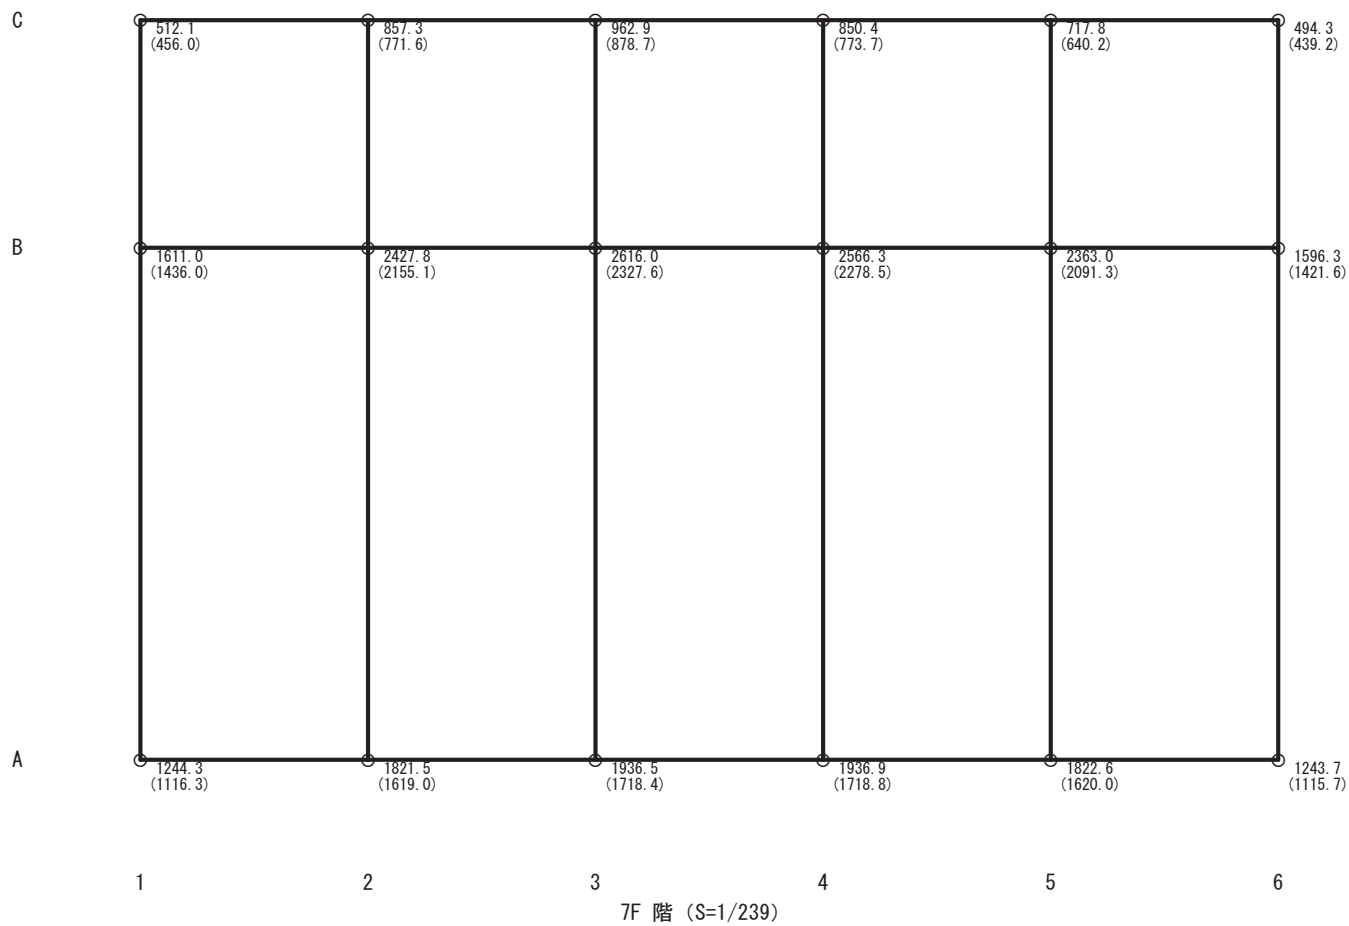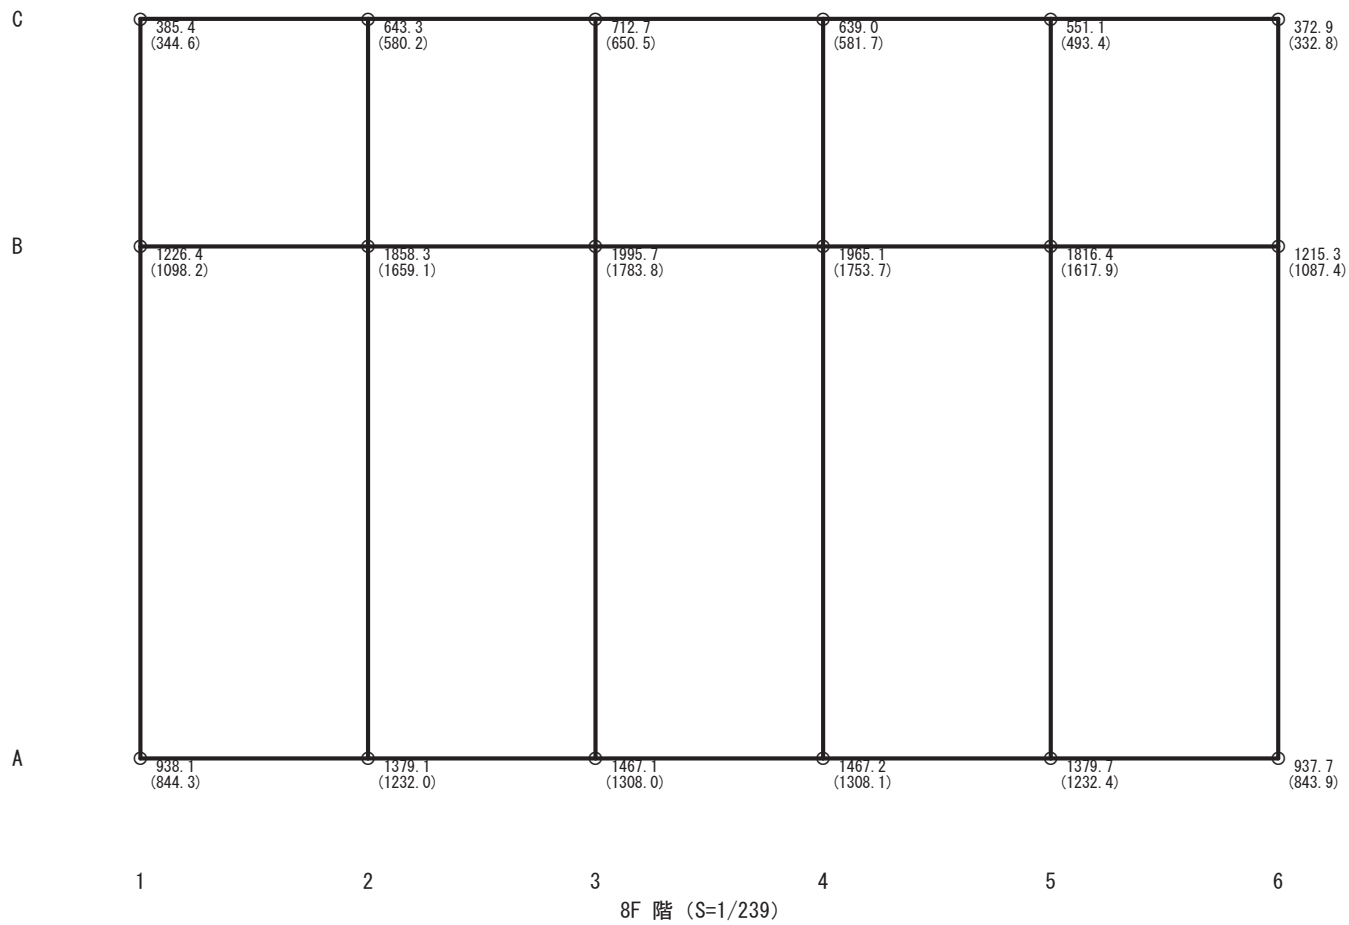

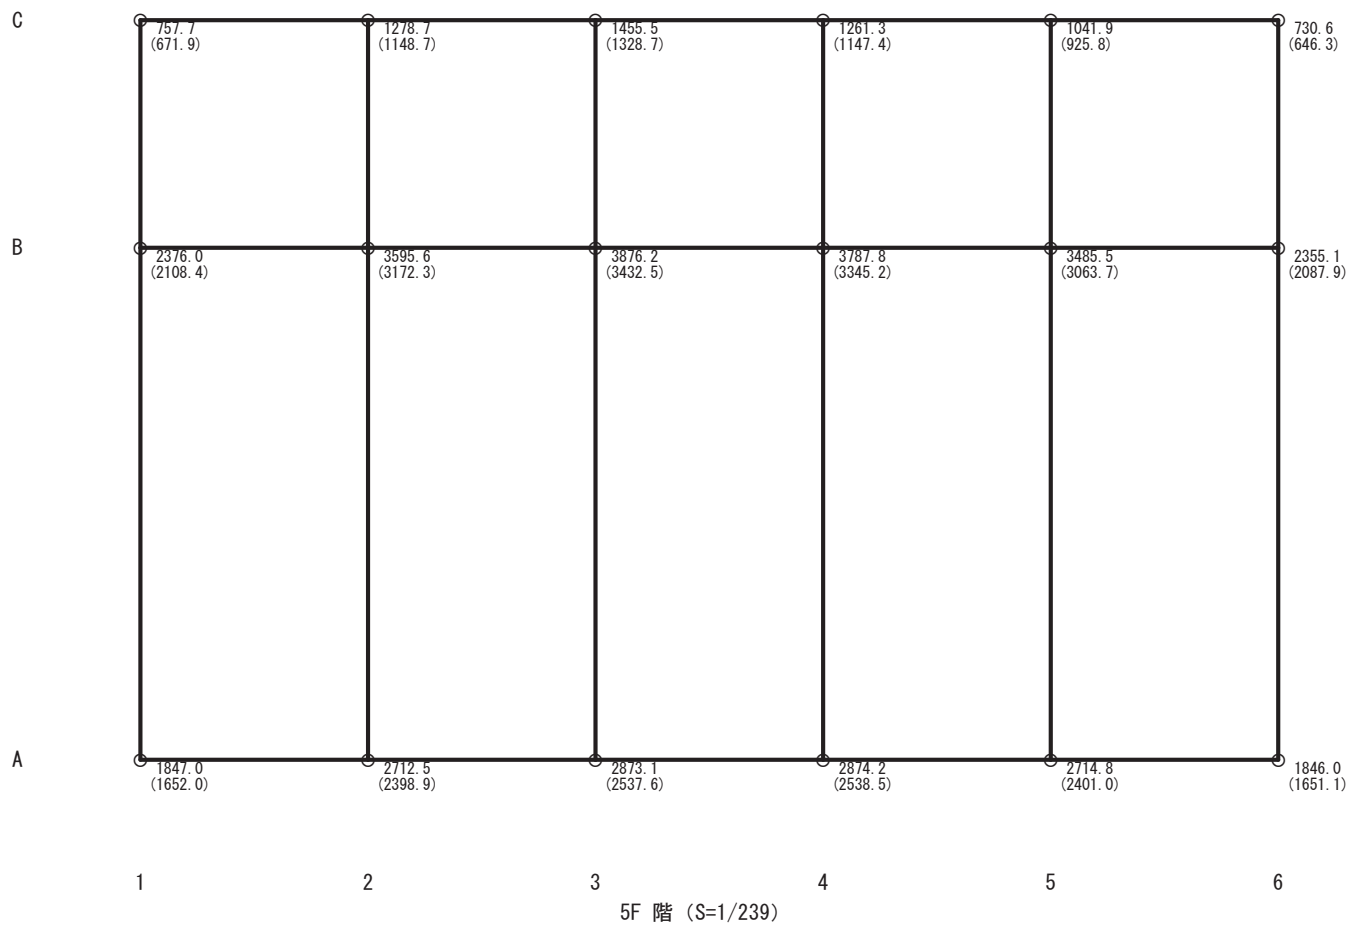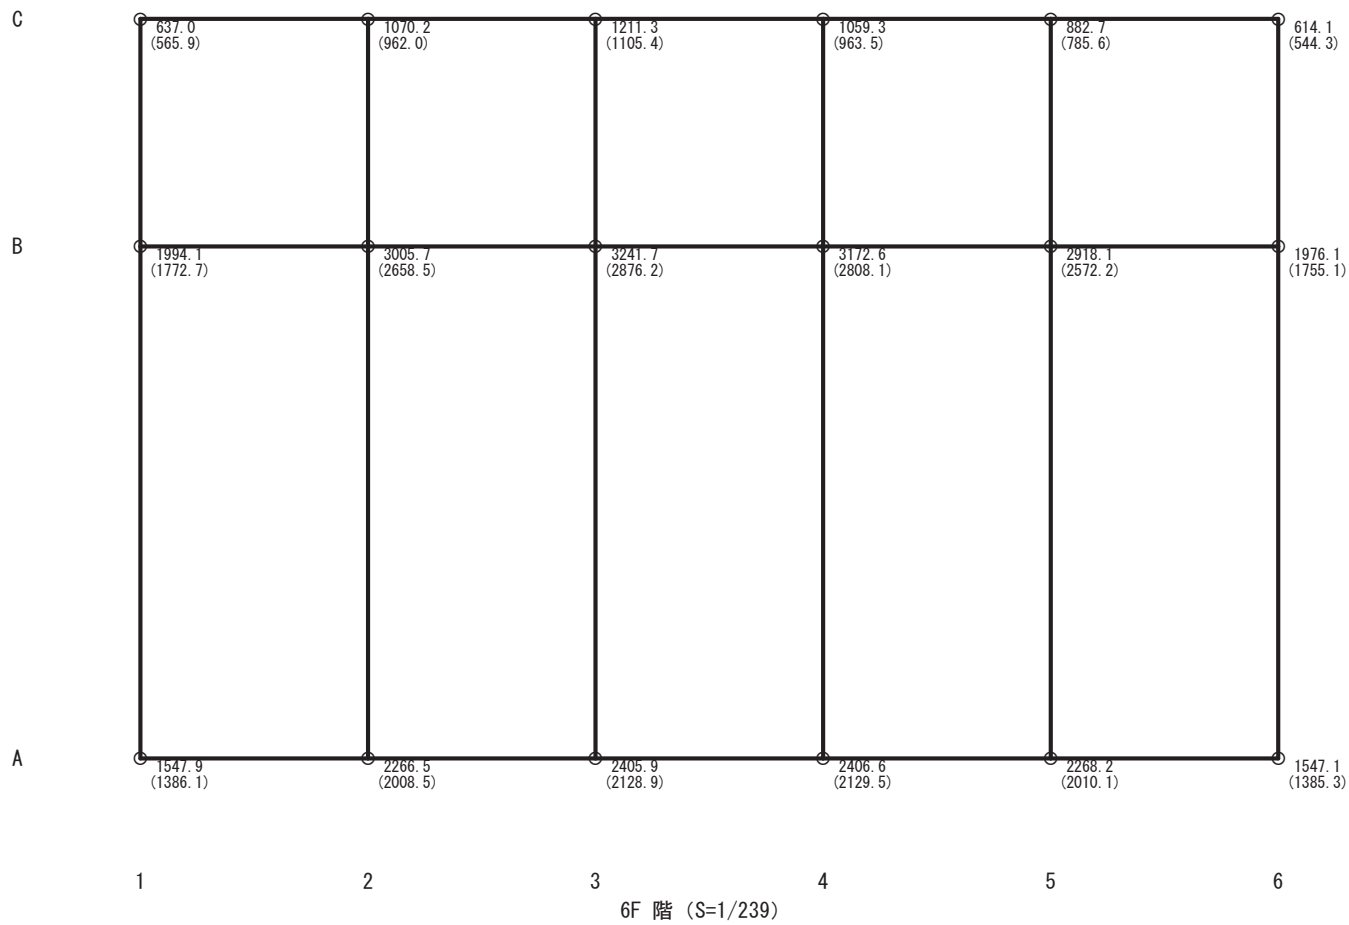

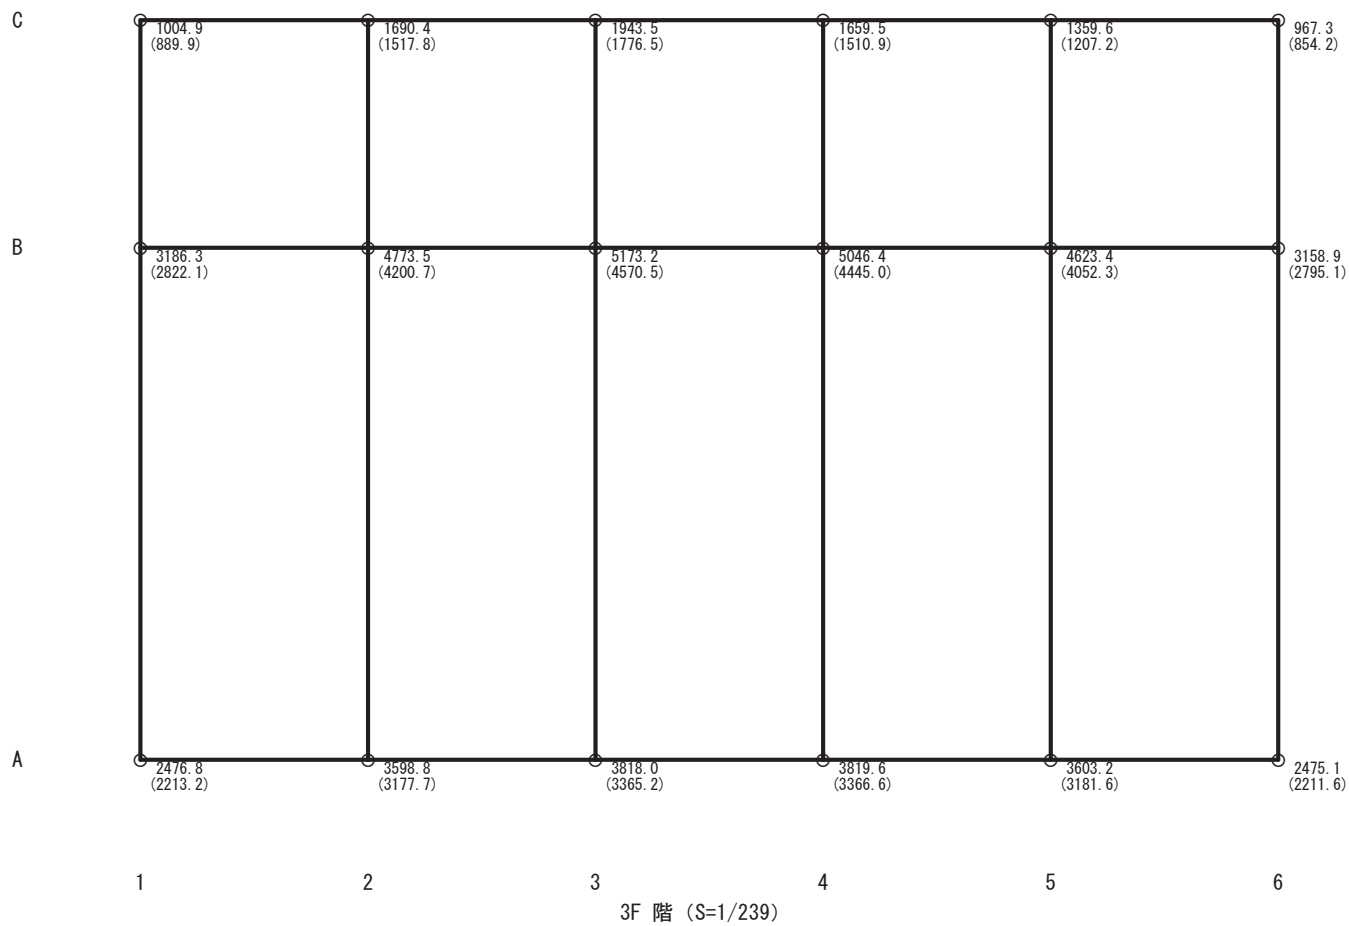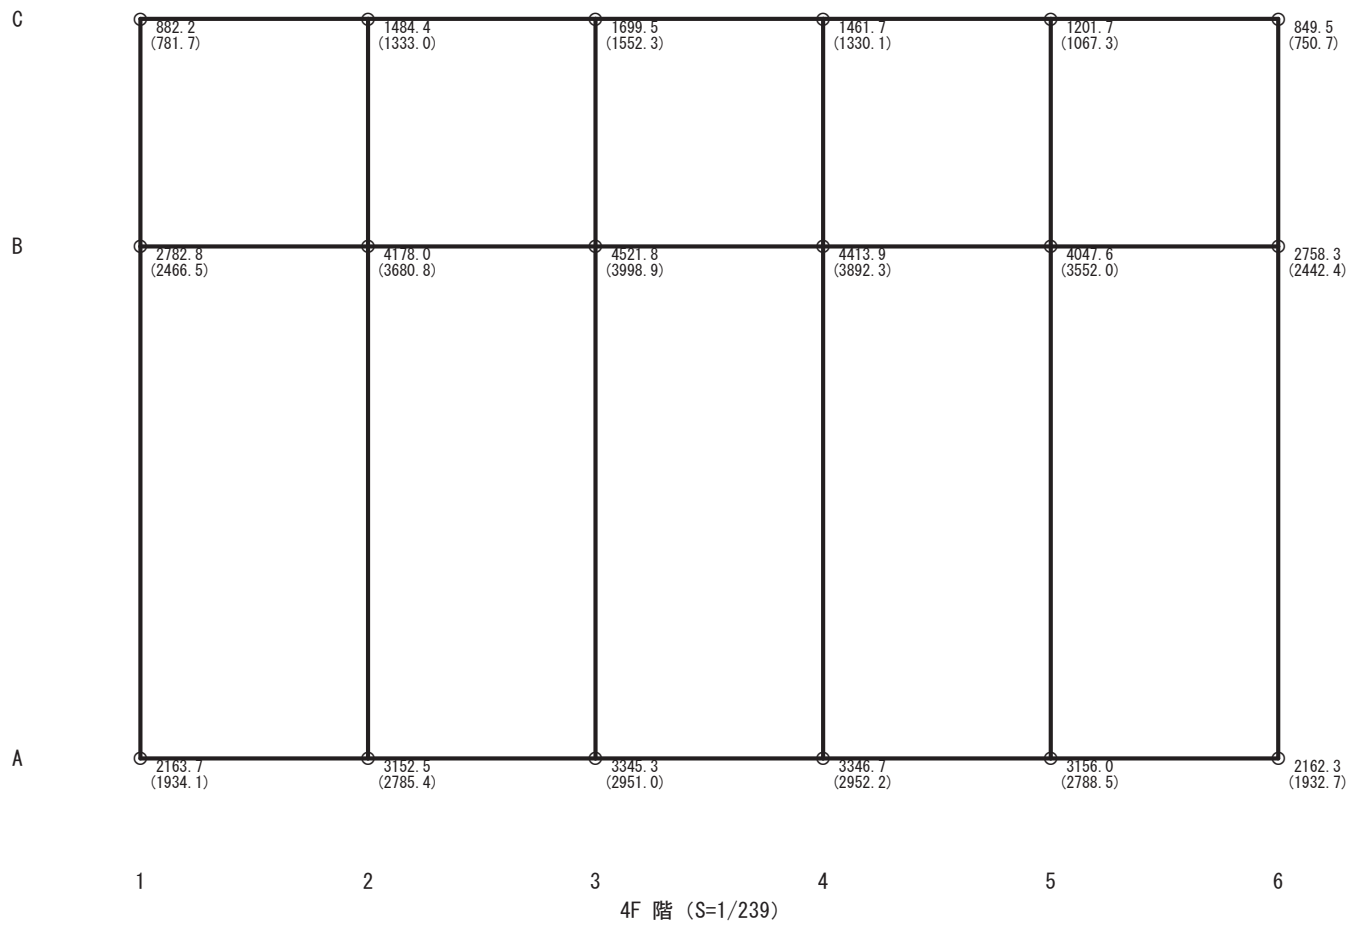

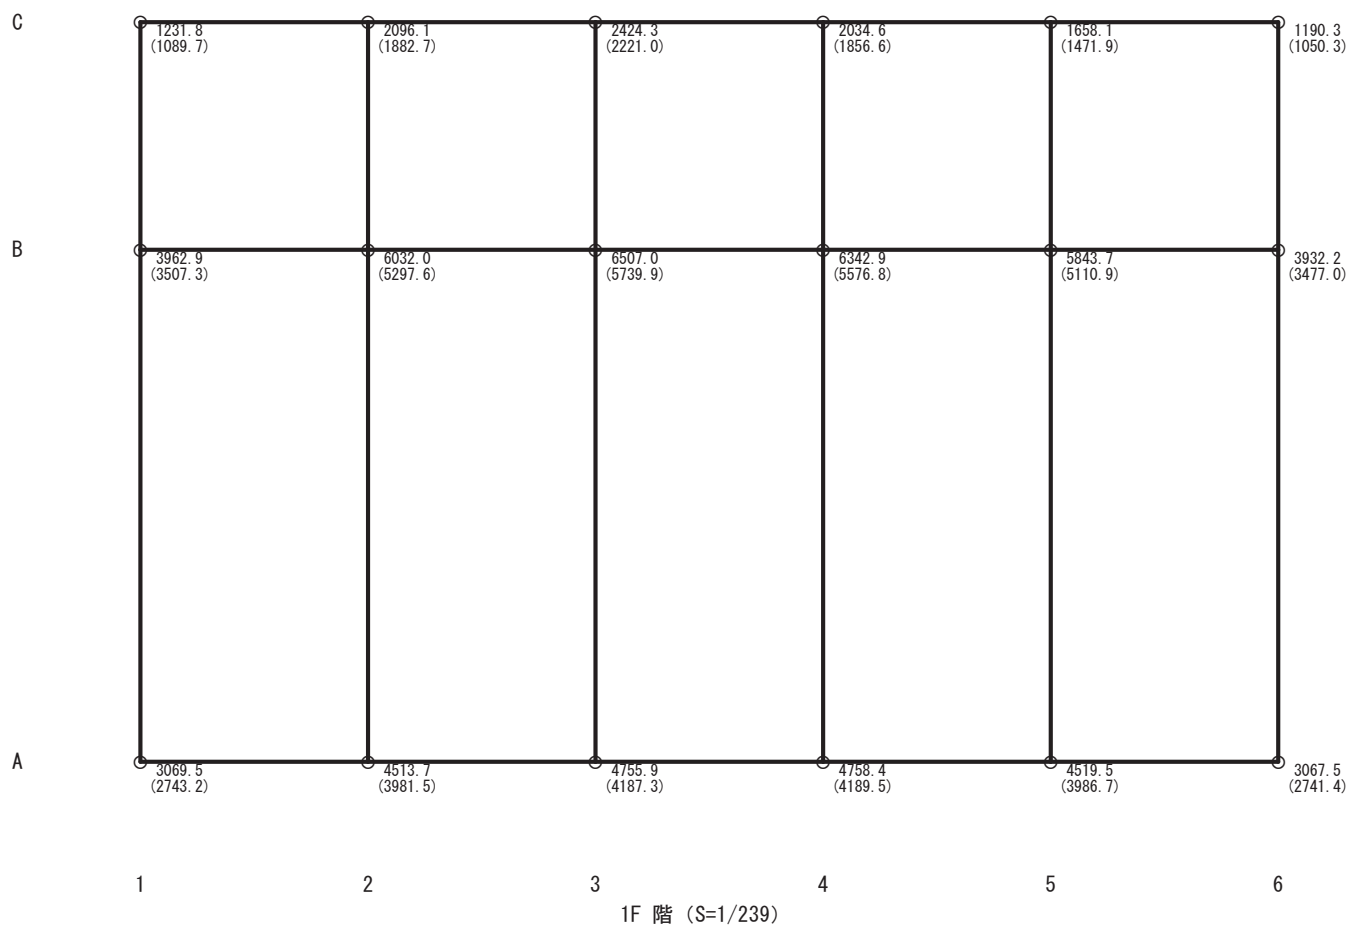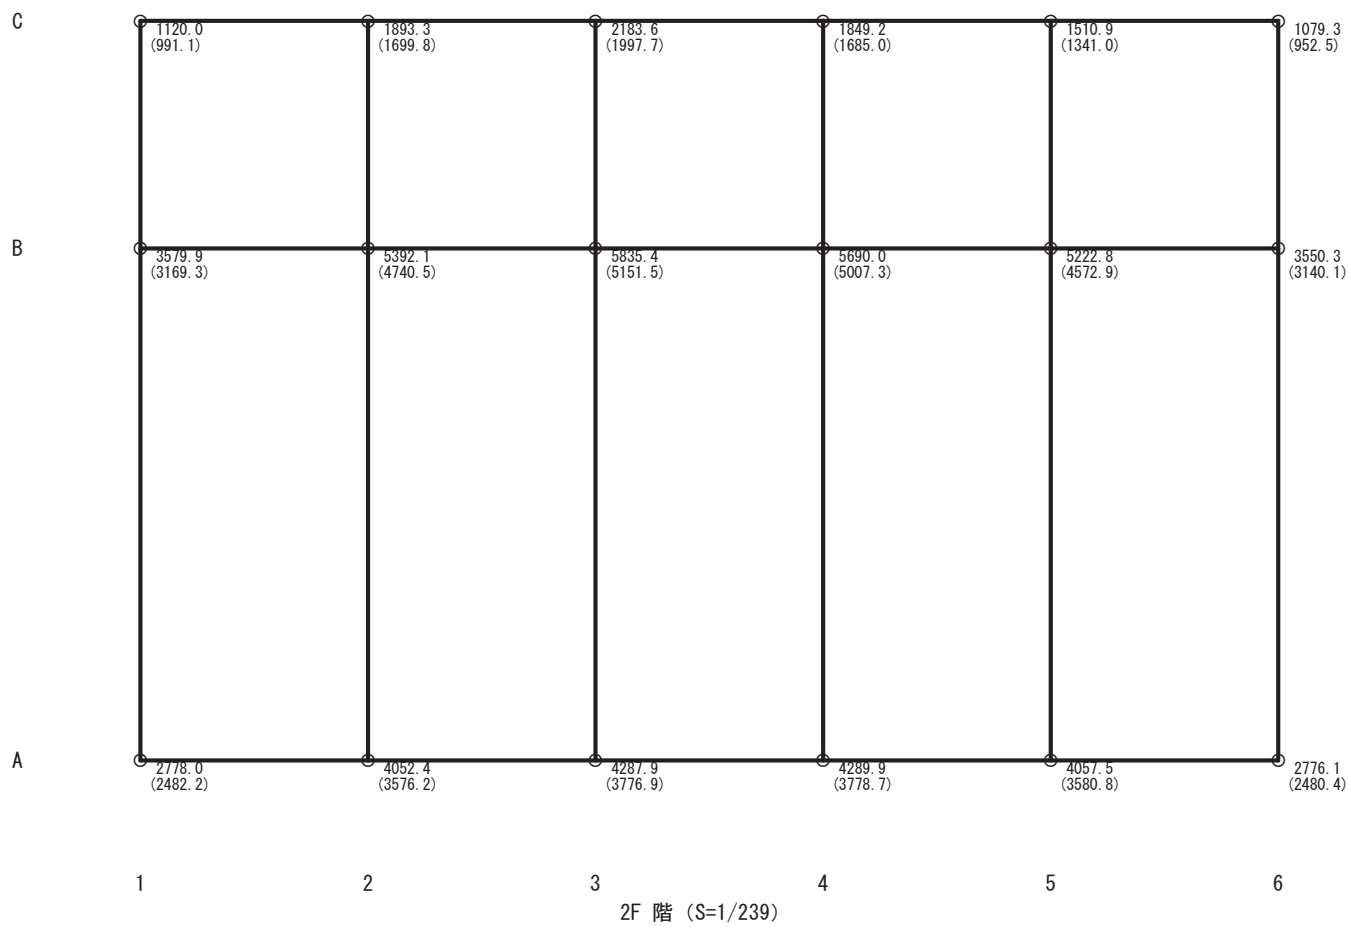

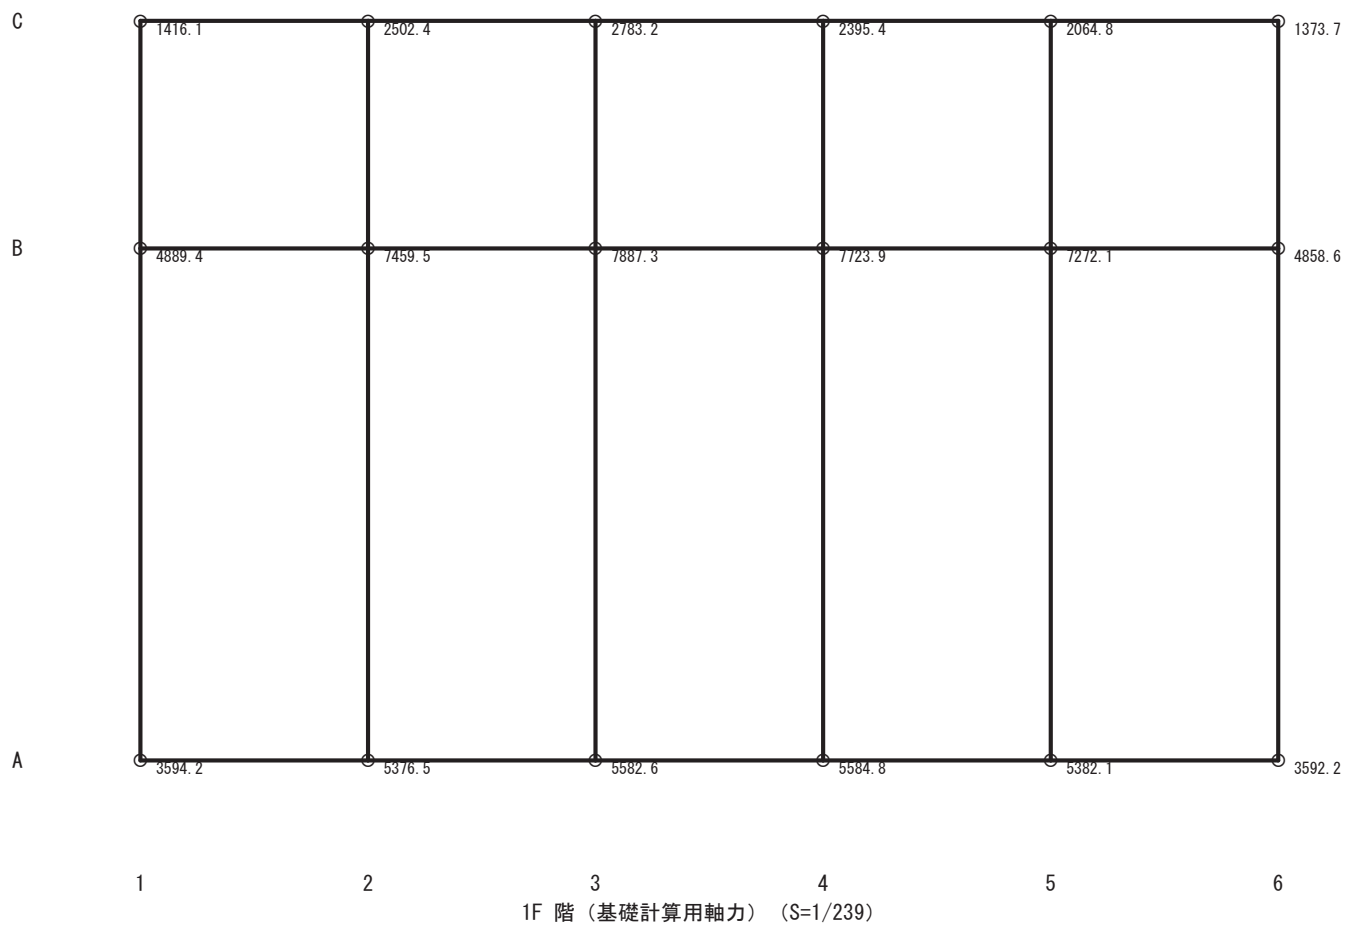

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	132. 46 (122. 22)	216. 28 (198. 86)	210. 23 (191. 54)	225. 47 (205. 60)	225. 88 (207. 77)	127. 77 (117. 80)
B	455. 28 (421. 33)	744. 53 (691. 72)	773. 04 (714. 93)	774. 87 (717. 17)	742. 11 (689. 80)	452. 15 (418. 26)
A	319. 28 (294. 74)	506. 30 (468. 85)	533. 79 (492. 55)	533. 67 (492. 38)	506. 39 (468. 88)	319. 26 (294. 71)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	263. 72 (237. 95)	434. 81 (394. 33)	467. 86 (427. 03)	438. 67 (399. 67)	393. 90 (355. 74)	255. 07 (229. 78)
B	839. 99 (758. 79)	1291. 16 (1165. 86)	1376. 33 (1241. 86)	1361. 92 (1227. 91)	1269. 00 (1144. 29)	832. 76 (751. 71)
A	631. 11 (571. 67)	942. 09 (849. 88)	1001. 40 (901. 22)	1001. 41 (901. 18)	942. 43 (850. 14)	630. 90 (571. 47)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	385. 39 (344. 60)	643. 28 (580. 17)	712. 69 (650. 54)	638. 98 (581. 65)	551. 09 (493. 37)	372. 93 (332. 80)
B	1226. 39 (1098. 20)	1858. 25 (1659. 13)	1995. 66 (1783. 80)	1965. 06 (1753. 66)	1816. 35 (1617. 88)	1215. 32 (1087. 36)
A	938. 12 (844. 29)	1379. 14 (1231. 97)	1467. 07 (1308. 04)	1467. 18 (1308. 08)	1379. 71 (1232. 43)	937. 71 (843. 90)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	512.06 (455.98)	857.33 (771.62)	962.93 (878.71)	850.45 (773.65)	717.75 (640.22)	494.31 (439.20)
B	1610.98 (1436.02)	2427.77 (2155.08)	2616.02 (2327.58)	2566.29 (2278.55)	2363.02 (2091.28)	1596.28 (1421.64)
A	1244.31 (1116.28)	1821.47 (1619.03)	1936.46 (1718.44)	1936.88 (1718.76)	1822.62 (1620.03)	1243.68 (1115.69)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	636.97 (565.85)	1070.18 (962.04)	1211.29 (1105.35)	1059.33 (963.46)	882.74 (785.58)	614.14 (544.26)
B	1994.13 (1772.74)	3005.69 (2658.54)	3241.69 (2876.21)	3172.63 (2808.08)	2918.11 (2572.19)	1976.11 (1755.10)
A	1547.91 (1386.12)	2266.50 (2008.54)	2405.86 (2128.94)	2406.58 (2129.53)	2268.22 (2010.06)	1547.06 (1385.32)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	757.70 (671.94)	1278.68 (1148.68)	1455.51 (1328.73)	1261.33 (1147.44)	1041.92 (925.84)	730.56 (646.28)
B	2376.03 (2108.38)	3595.57 (3172.28)	3876.23 (3432.53)	3787.84 (3345.24)	3485.52 (3063.69)	2355.10 (2087.89)
A	1846.99 (1652.05)	2712.48 (2398.88)	2873.15 (2537.60)	2874.22 (2538.51)	2714.82 (2400.97)	1845.99 (1651.11)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	882.20 (781.66)	1484.43 (1333.05)	1699.49 (1552.29)	1461.70 (1330.11)	1201.67 (1067.29)	849.45 (750.66)
B	2782.77 (2466.47)	4178.04 (3680.80)	4521.76 (3998.91)	4413.95 (3892.32)	4047.60 (3551.99)	2758.27 (2442.41)
A	2163.73 (1934.06)	3152.55 (2785.42)	3345.34 (2951.03)	3346.70 (2952.21)	3155.97 (2788.52)	2162.30 (1932.71)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1004.91 (889.86)	1690.40 (1517.76)	1943.52 (1776.47)	1659.45 (1510.91)	1359.64 (1207.19)	967.30 (854.23)
B	3186.30 (2822.09)	4773.49 (4200.67)	5173.18 (4570.54)	5046.41 (4445.04)	4623.37 (4052.27)	3158.86 (2795.09)
A	2476.77 (2213.20)	3598.84 (3177.65)	3817.96 (3365.16)	3819.62 (3366.61)	3603.16 (3181.59)	2475.07 (2211.59)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1120.00 (991.08)	1893.31 (1699.81)	2183.56 (1997.70)	1849.19 (1685.04)	1510.94 (1341.03)	1079.31 (952.52)
B	3579.90 (3169.25)	5392.10 (4740.49)	5835.40 (5151.49)	5689.97 (5007.28)	5222.79 (4572.88)	3550.34 (3140.12)
A	2778.01 (2482.17)	4052.44 (3576.20)	4287.89 (3776.93)	4289.88 (3778.70)	4057.48 (3580.81)	2776.14 (2480.41)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1231.79 (1089.72)	2096.14 (1882.67)	2424.30 (2221.04)	2034.60 (1856.62)	1658.13 (1471.87)	1190.29 (1050.34)
B	3962.92 (3507.32)	6031.95 (5297.59)	6507.03 (5739.86)	6342.94 (5576.83)	5843.71 (5110.93)	3932.17 (3476.99)
A	3069.48 (2743.20)	4513.74 (3981.48)	4755.90 (4187.26)	4758.37 (4189.49)	4519.46 (3986.73)	3067.52 (2741.36)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	1416.11	2502.41	2783.18	2395.41	2064.82	1373.67
B	4889.43	7459.51	7887.29	7723.93	7272.08	4858.60
A	3594.20	5376.54	5582.63	5584.85	5382.08	3592.21

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

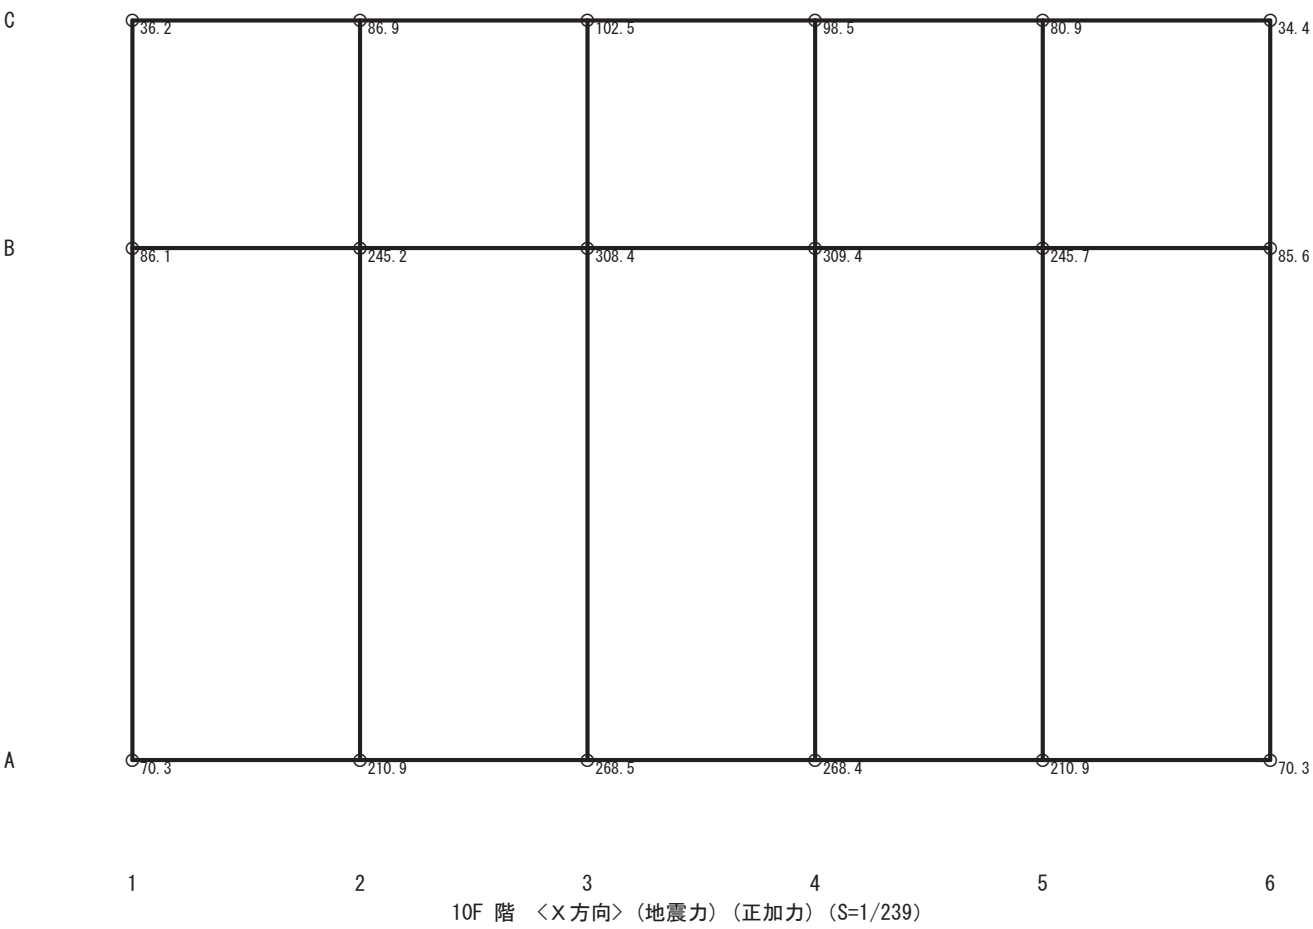


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	439.36	(15.6)	439.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1280.30	(45.4)	1280.30	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1099.39	(39.0)	1099.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2819.05	(100.0)	2819.05	0.00	(100.0)	(0.0)

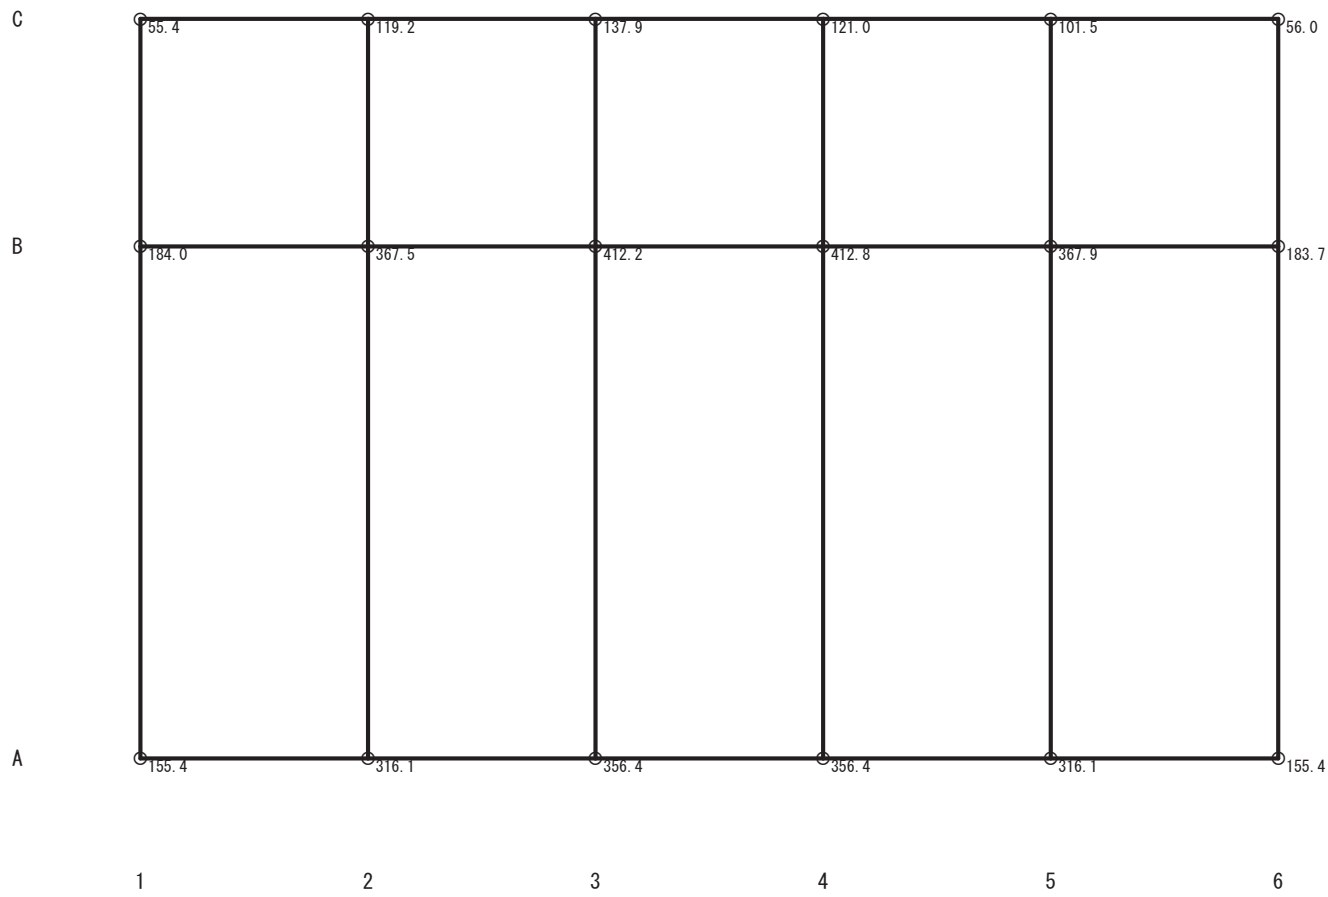


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	590.92	(14.2)	590.92	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1927.93	(46.2)	1927.93	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1655.87	(39.7)	1655.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4174.72	(100.0)	4174.72	0.00	(100.0)	(0.0)

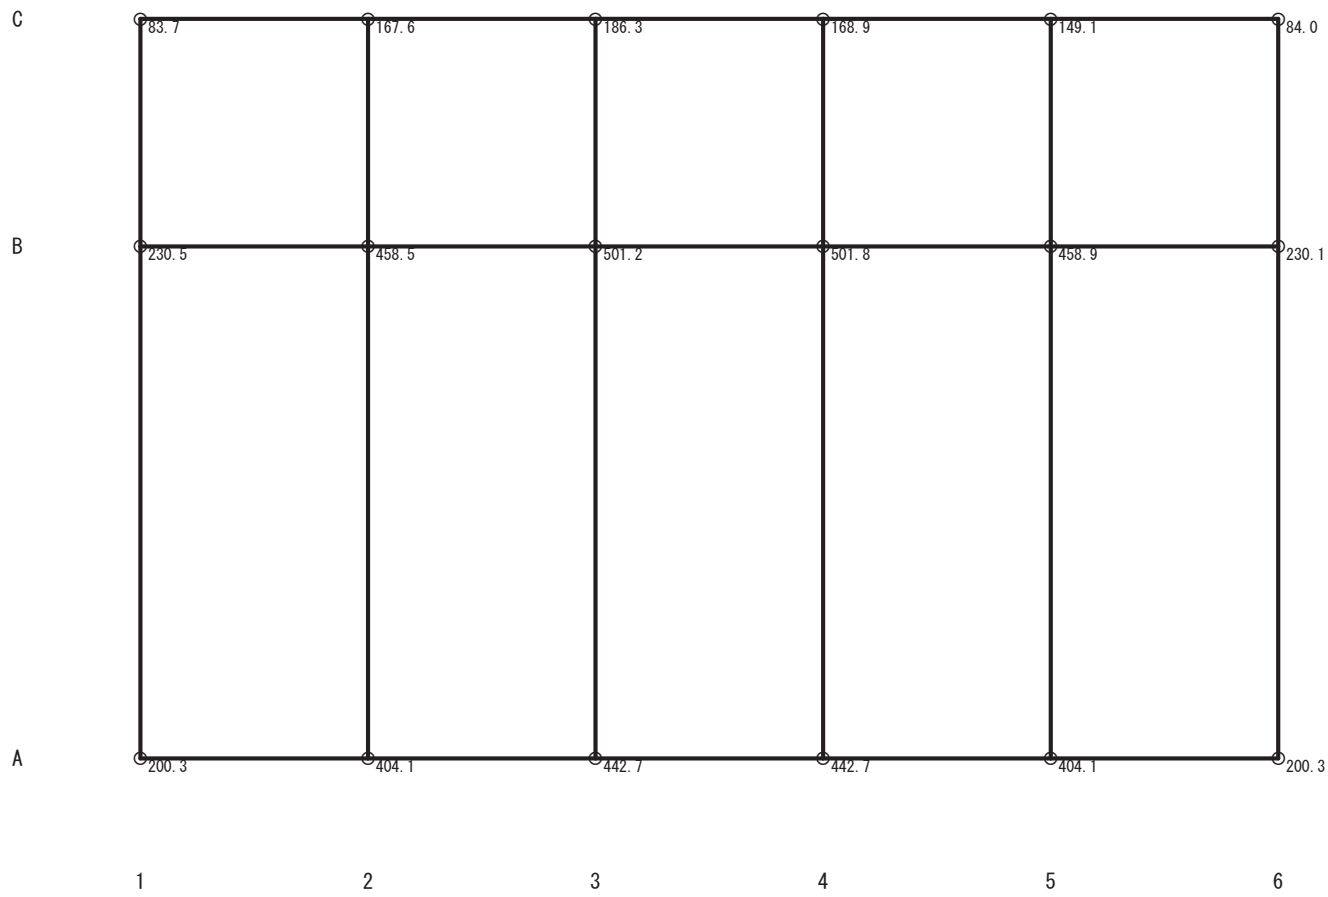


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	839.55	(15.8)	839.55	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2380.96	(44.8)	2380.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2094.14	(39.4)	2094.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5314.66	(100.0)	5314.66	0.00	(100.0)	(0.0)

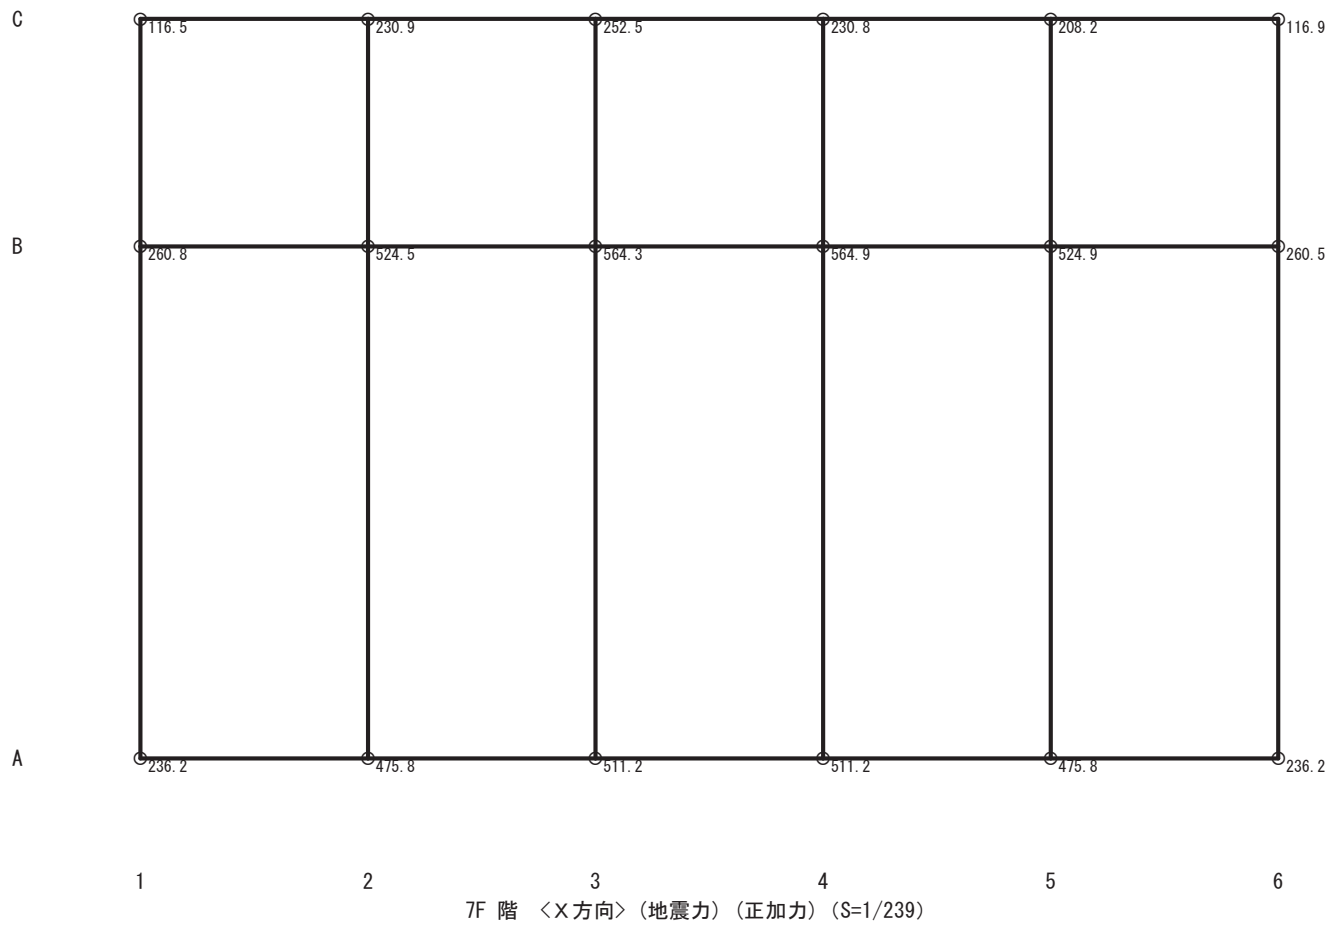


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1155. 84	(18. 3)	1155. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2699. 90	(42. 8)	2699. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2446. 48	(38. 8)	2446. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6302. 22	(100. 0)	6302. 22	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

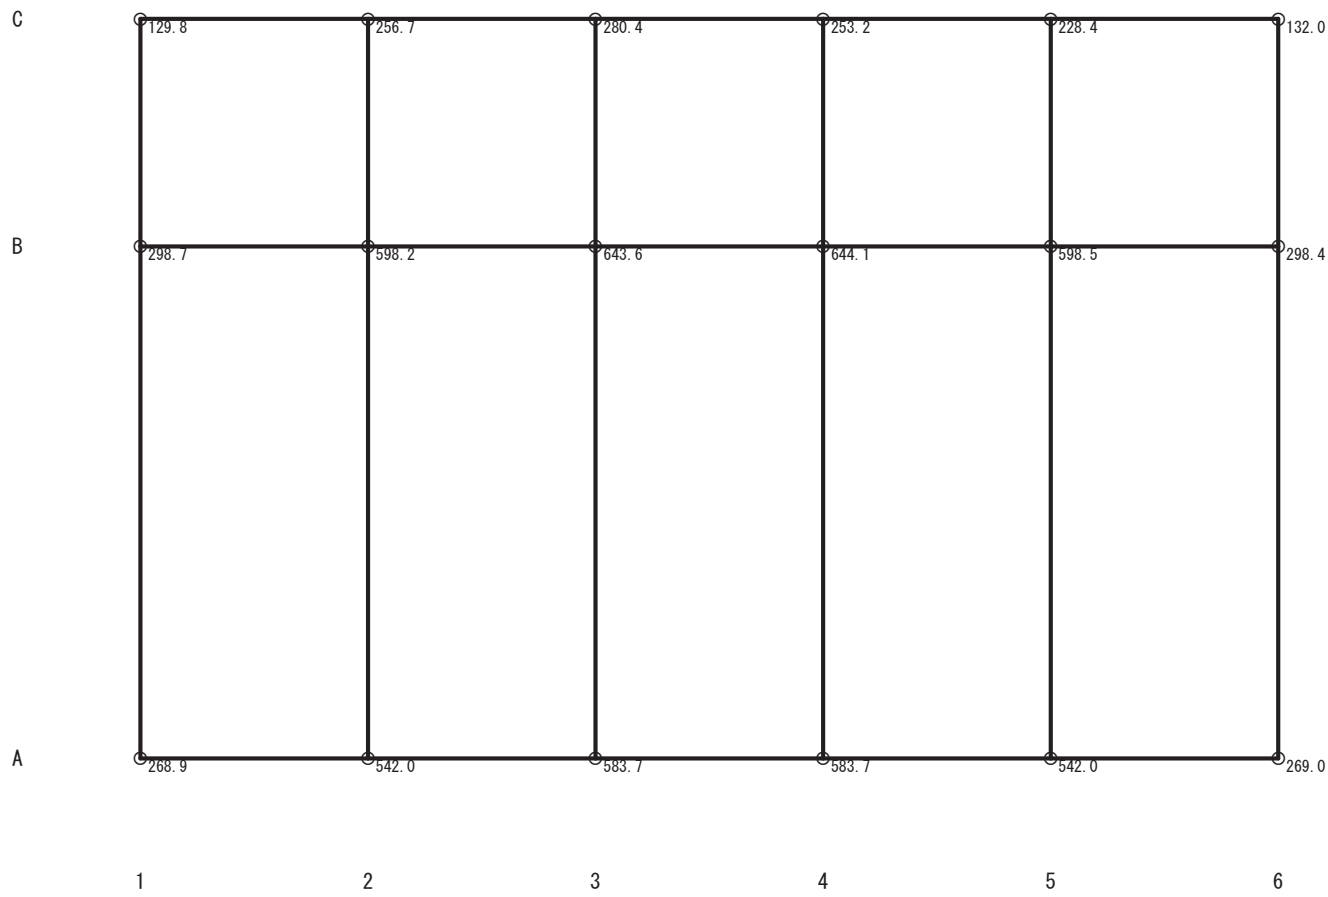


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1280.63	(17.9)	1280.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3081.54	(43.1)	3081.54	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2789.35	(39.0)	2789.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7151.52	(100.0)	7151.52	0.00	(100.0)	(0.0)

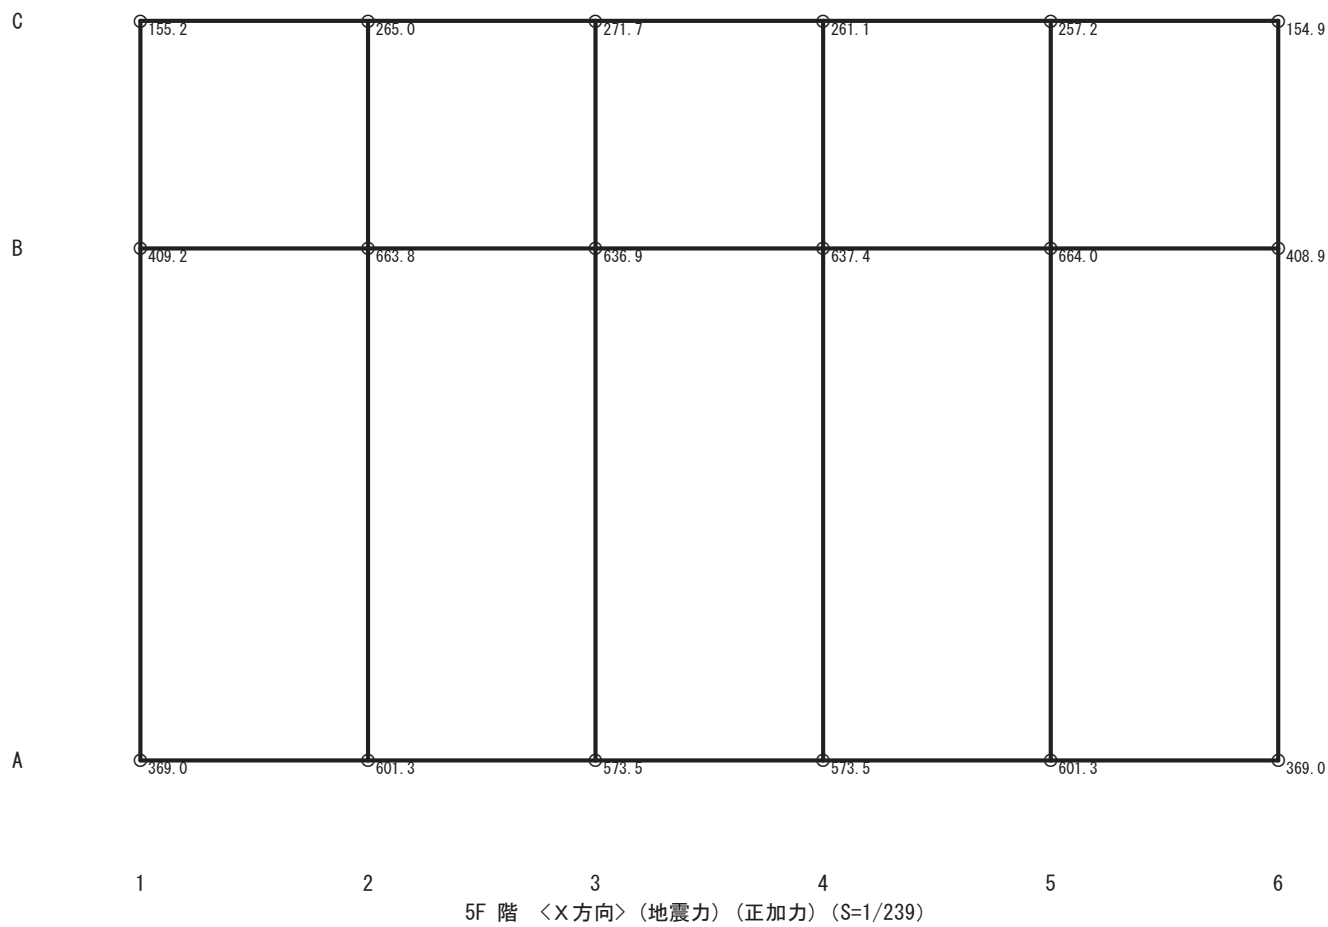


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365. 15	(17. 3)	1365. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3420. 24	(43. 4)	3420. 24	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3087. 41	(39. 2)	3087. 41	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7872. 81	(100. 0)	7872. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

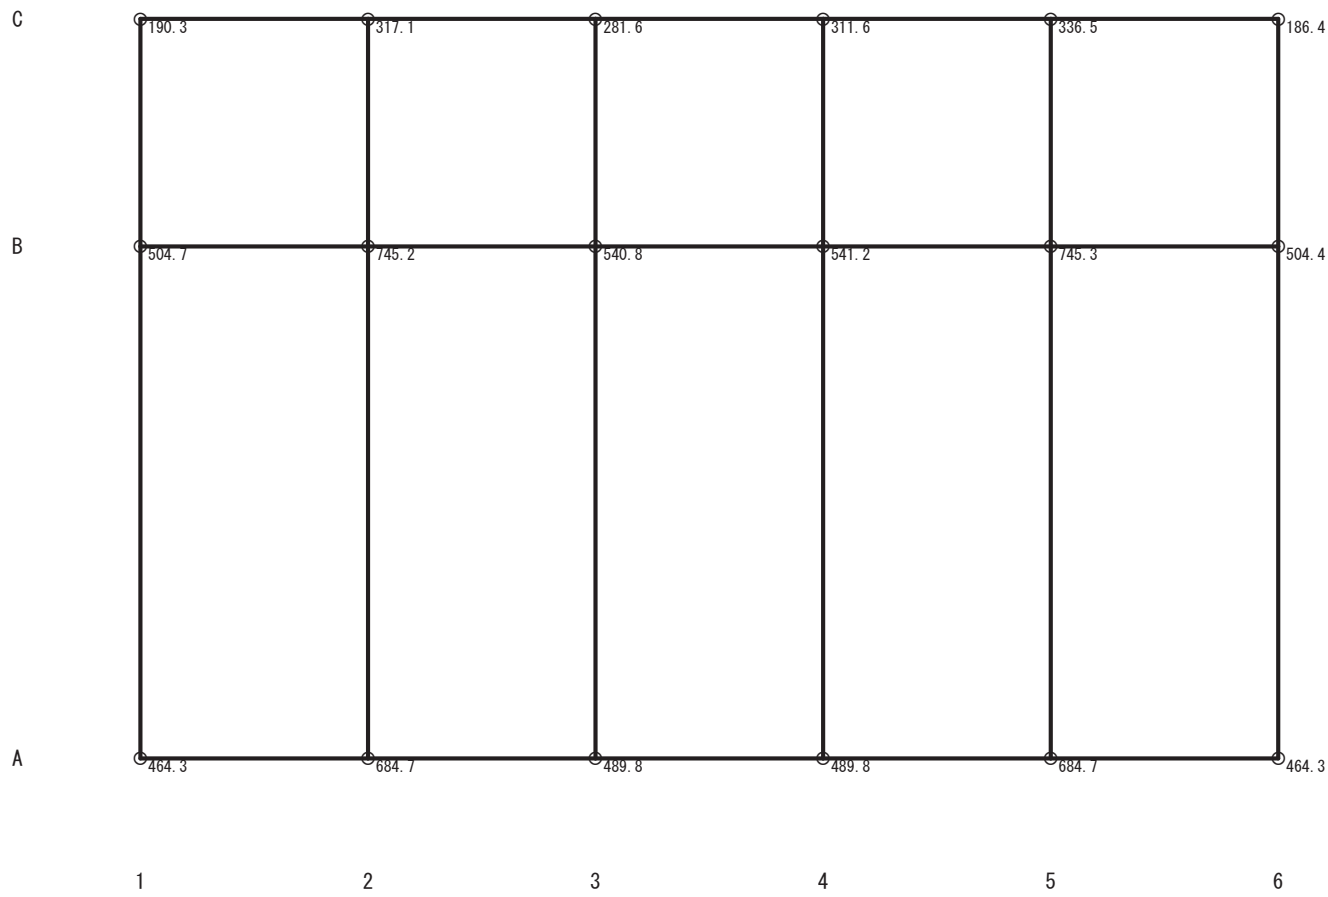


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1623. 52	(19. 1)	1623. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3581. 57	(42. 2)	3581. 57	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3277. 48	(38. 6)	3277. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8482. 58	(100. 0)	8482. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

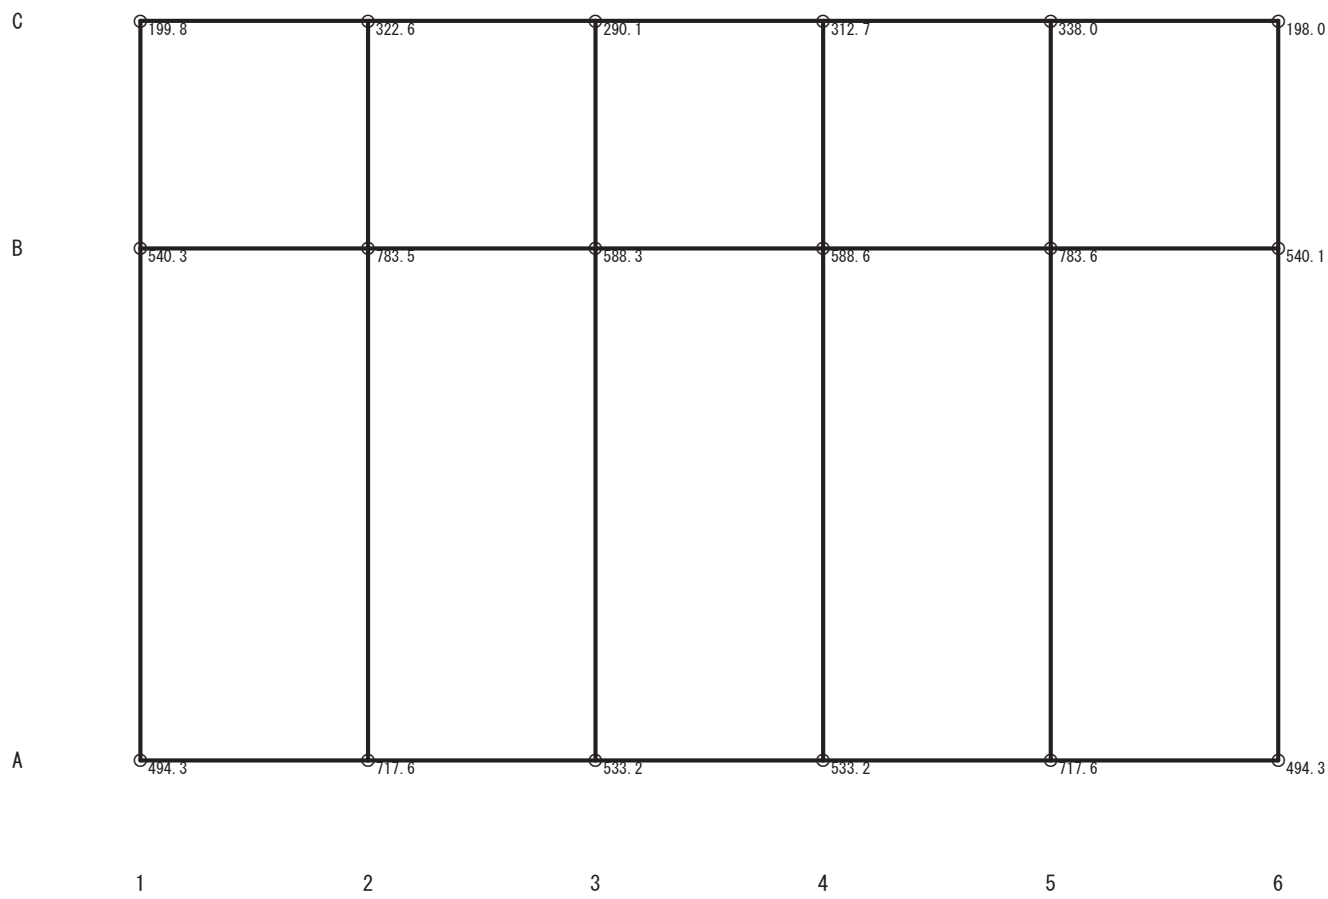

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1661.20	(18.5)	1661.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3824.45	(42.6)	3824.45	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3490.34	(38.9)	3490.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8975.98	(100.0)	8975.98	0.00	(100.0)	(0.0)

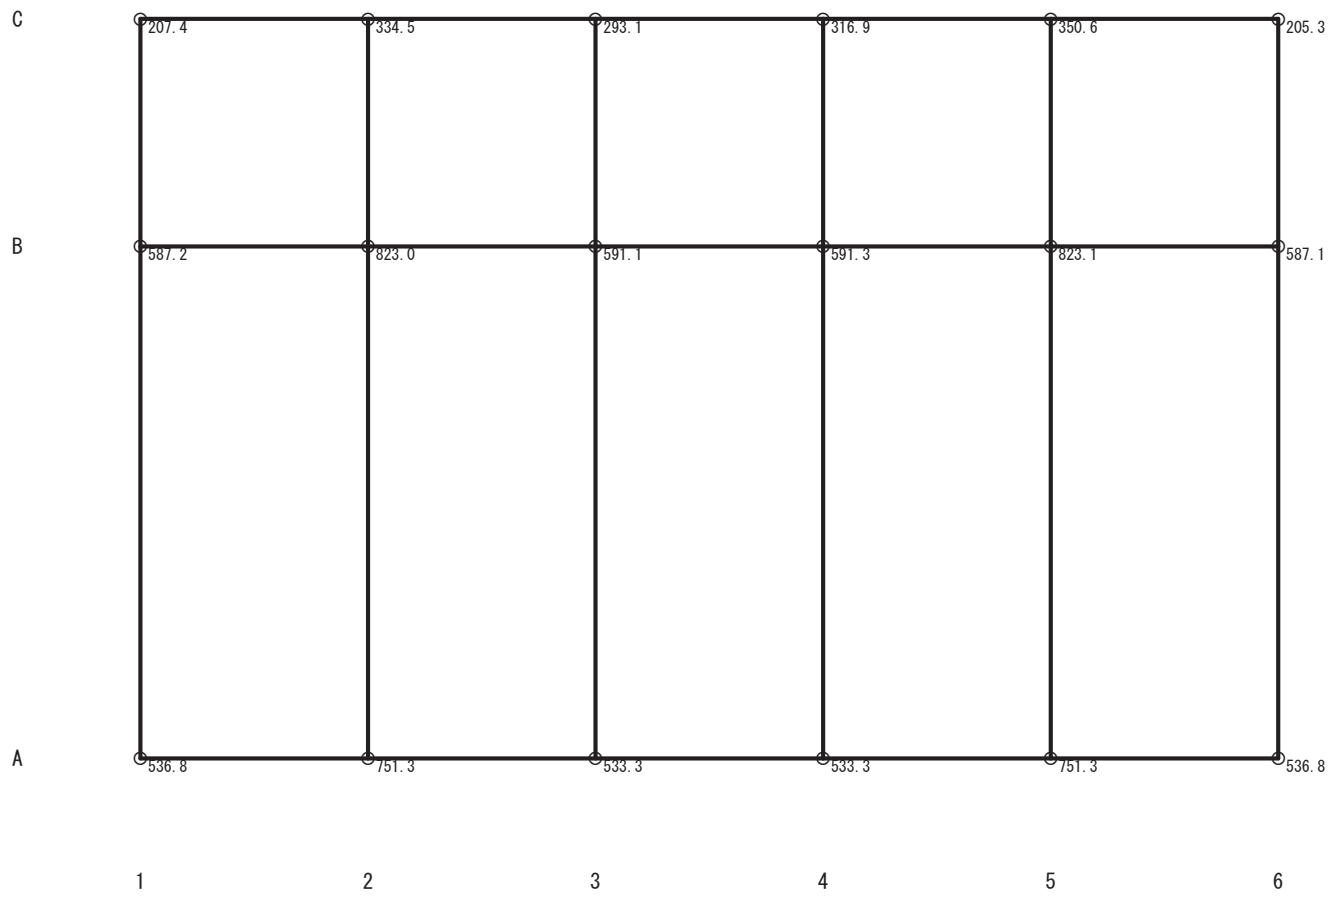

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1707.75	(18.3)	1707.75	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4002.68	(42.8)	4002.68	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3642.77	(38.9)	3642.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9353.21	(100.0)	9353.21	0.00	(100.0)	(0.0)

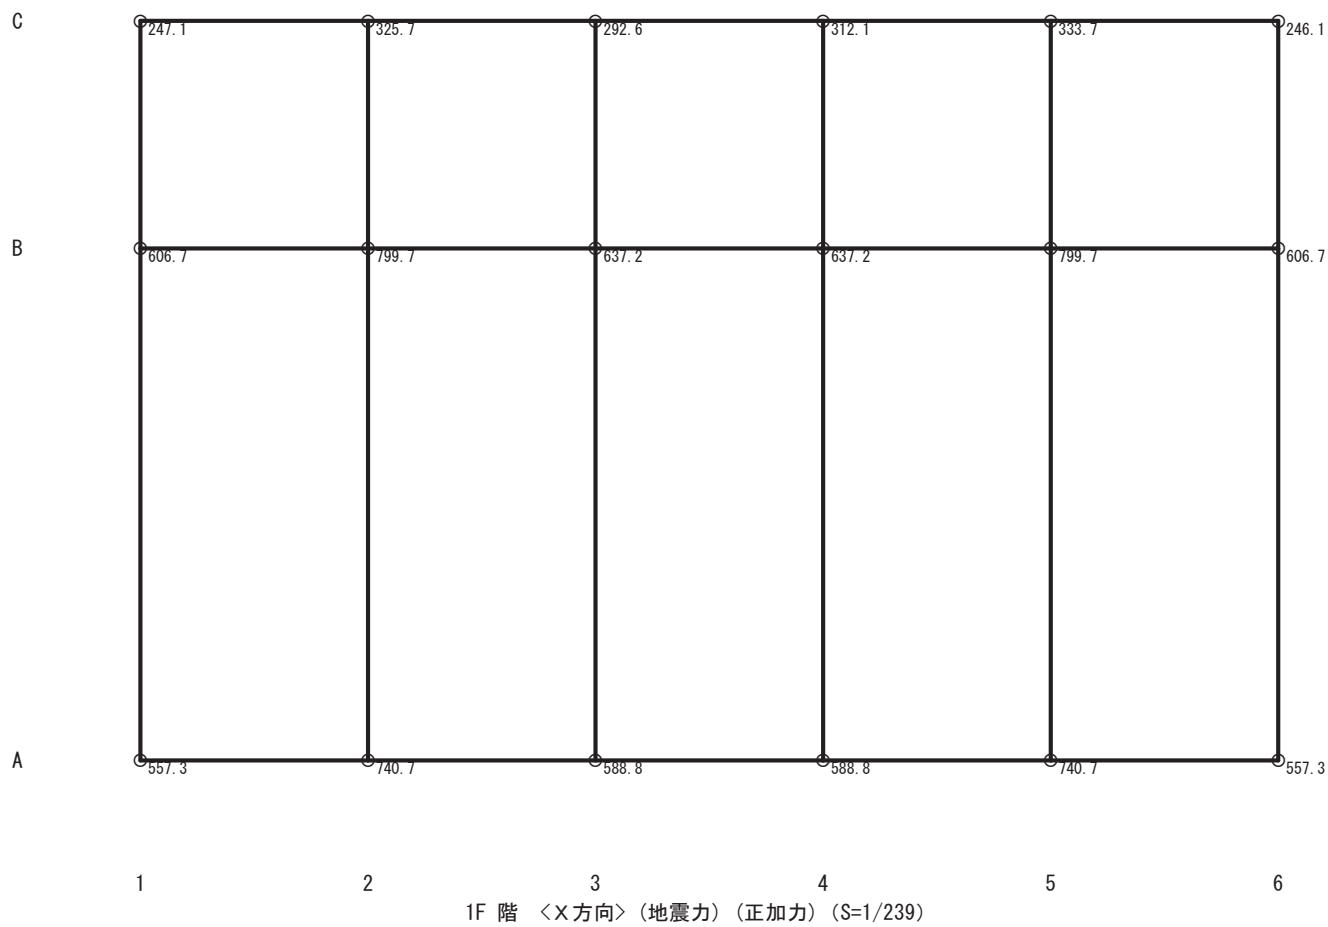

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1757.23	(18.3)	1757.23	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4087.10	(42.5)	4087.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3773.48	(39.2)	3773.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9617.81	(100.0)	9617.81	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2819.05	2819.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2819.05	0.00	2819.05
9F	4174.72	4174.72	(100.0)	0.00	(0.0)	4174.72	0.00	4174.72
8F	5314.66	5314.66	(100.0)	0.00	(0.0)	5314.66	0.00	5314.66
7F	6302.22	6302.22	(100.0)	0.00	(0.0)	6302.22	0.00	6302.22
6F	7151.52	7151.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7151.52	0.00	7151.52
5F	7872.81	7872.81	(100.0)	0.00	(0.0)	7872.81	0.00	7872.81
4F	8482.58	8482.58	(100.0)	0.00	(0.0)	8482.58	0.00	8482.58
3F	8975.98	8975.98	(100.0)	0.00	(0.0)	8975.98	0.00	8975.98
2F	9353.21	9353.21	(100.0)	0.00	(0.0)	9353.21	0.00	9353.21
1F	9617.81	9617.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9617.81	0.00	9617.81

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0.6826	400.0	1/585
9F	C	1	0.9948	400.0	1/402
8F	C	1	1.2079	400.0	1/331
7F	C	1	1.3281	400.0	1/301
6F	C	1	1.4674	400.0	1/272
5F	C	1	1.4694	400.0	1/272
4F	C	1	1.2770	400.0	1/313
3F	C	1	1.3056	400.0	1/306
2F	C	1	1.2913	400.0	1/309


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
1F	C	1	0. 9170	400. 0	1/436

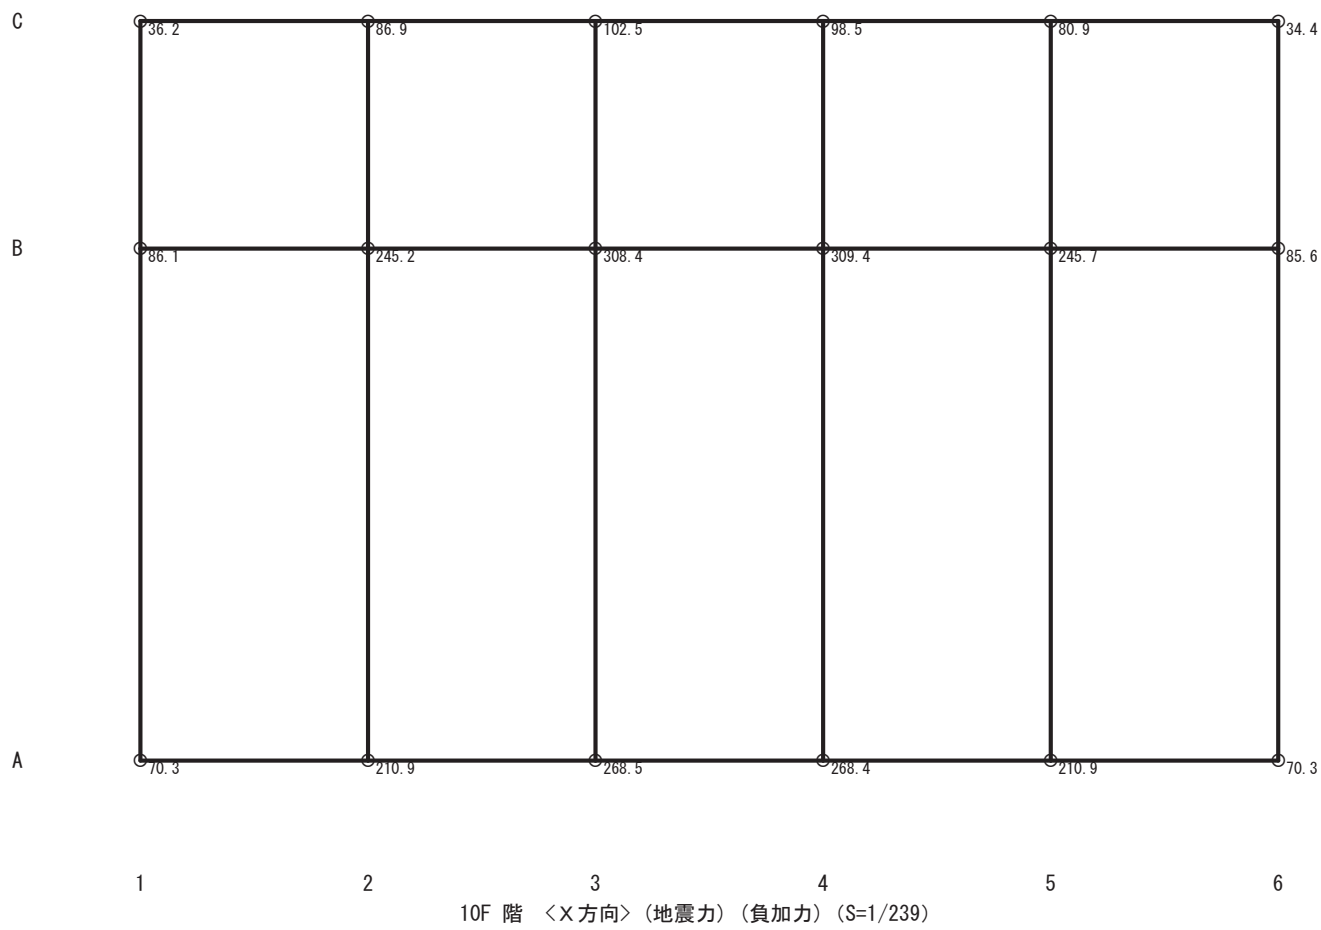


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	439. 36	(15. 6)	439. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1280. 30	(45. 4)	1280. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1099. 39	(39. 0)	1099. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2819. 05	(100. 0)	2819. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

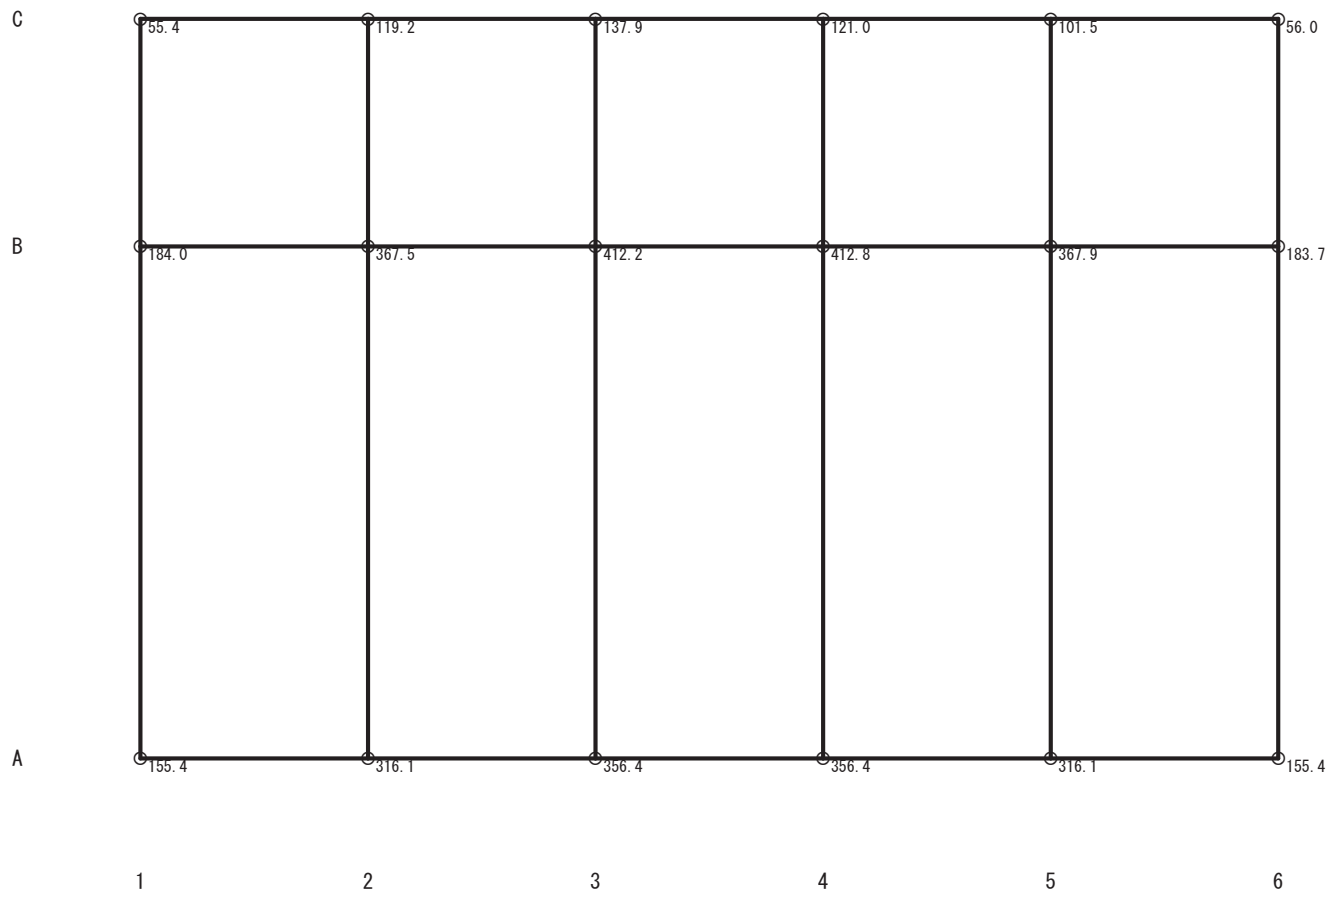


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	590.92	(14.2)	590.92	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1927.93	(46.2)	1927.93	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1655.87	(39.7)	1655.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4174.72	(100.0)	4174.72	0.00	(100.0)	(0.0)

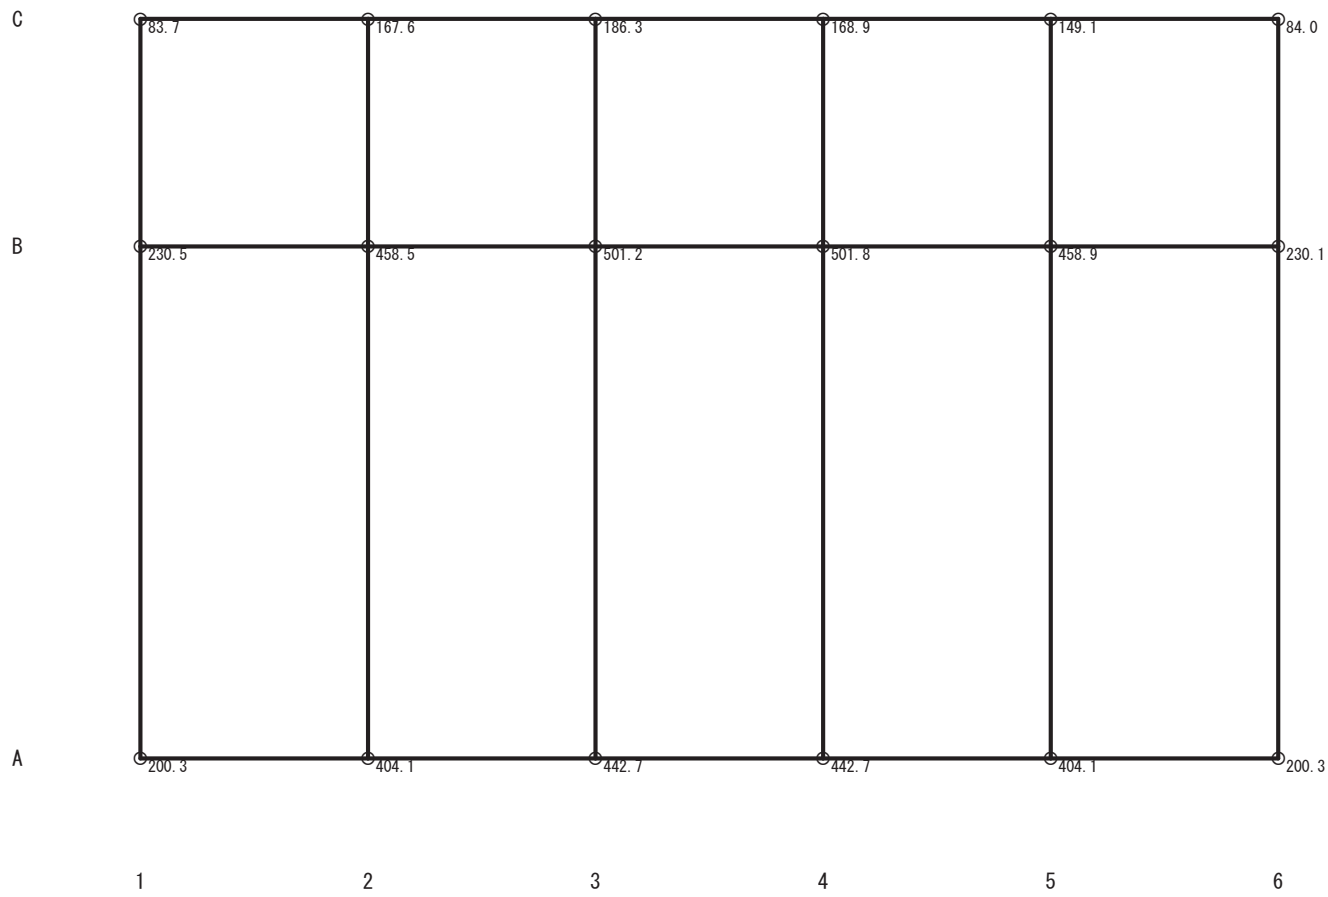


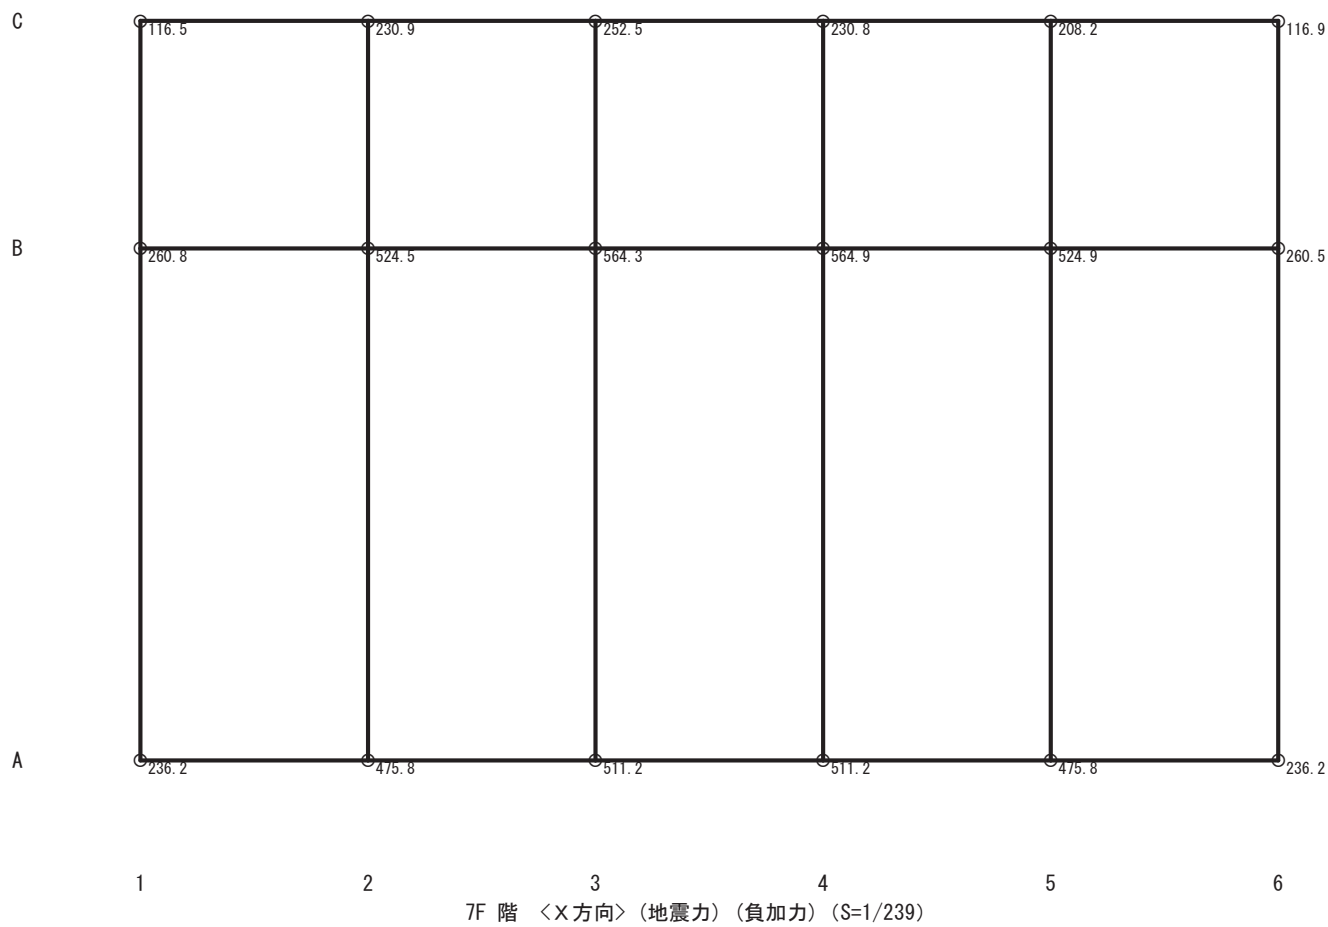


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1155.84	(18.3)	1155.84	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2699.90	(42.8)	2699.90	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2446.48	(38.8)	2446.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6302.22	(100.0)	6302.22	0.00	(100.0)	(0.0)

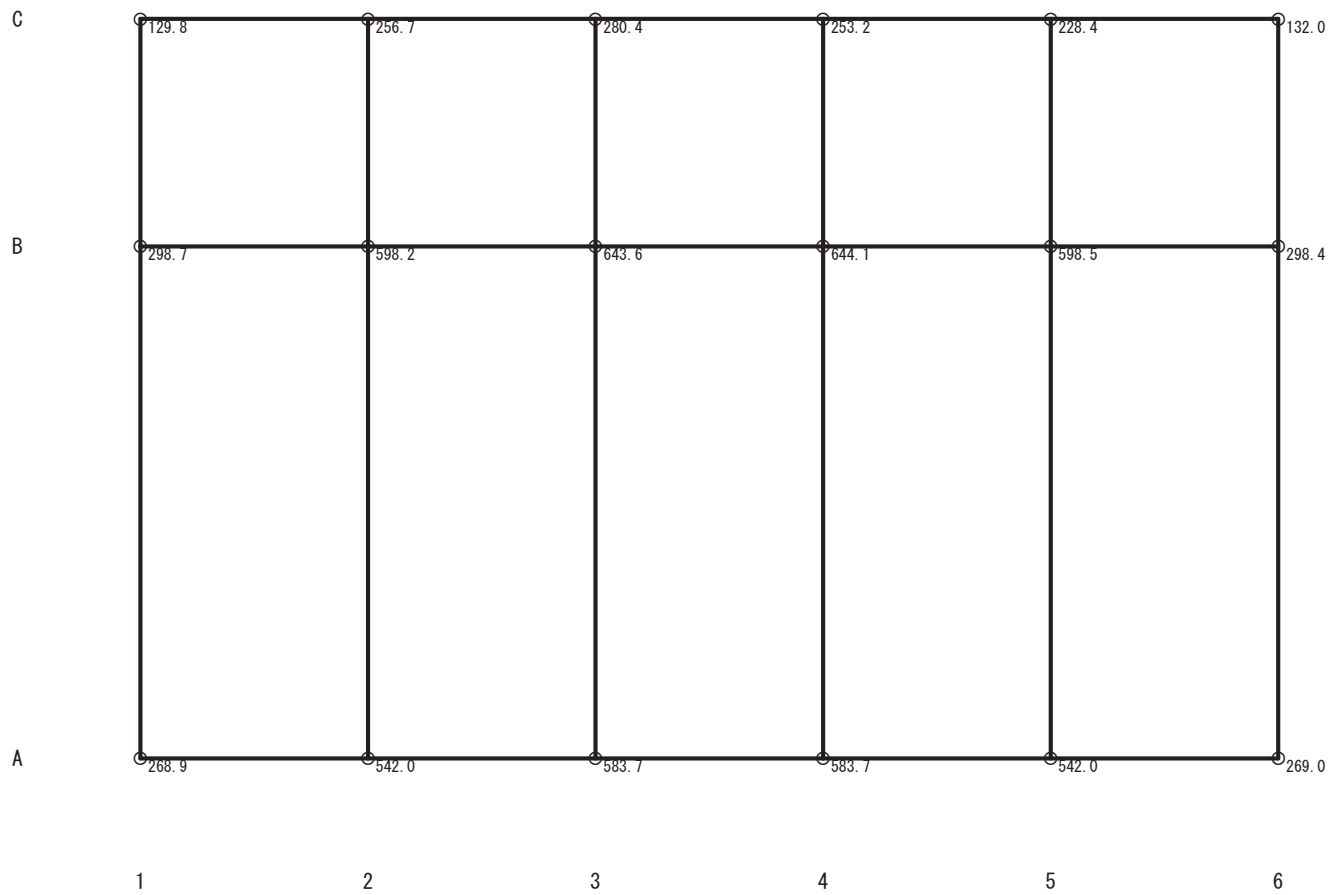


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1280.63	(17.9)	1280.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3081.54	(43.1)	3081.54	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2789.35	(39.0)	2789.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7151.52	(100.0)	7151.52	0.00	(100.0)	(0.0)

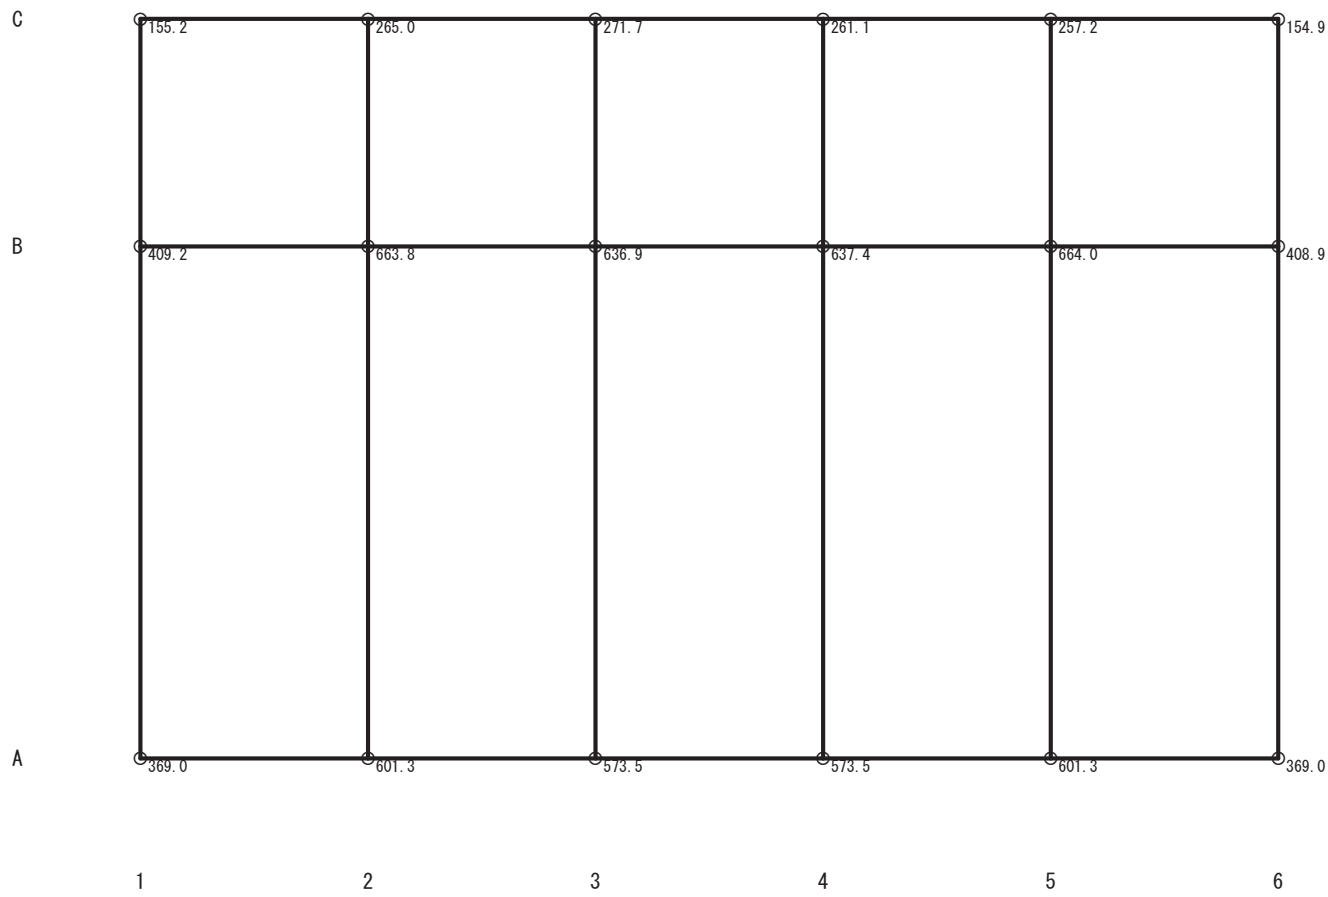


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1365.15	(17.3)	1365.15	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3420.24	(43.4)	3420.24	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3087.41	(39.2)	3087.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7872.81	(100.0)	7872.81	0.00	(100.0)	(0.0)

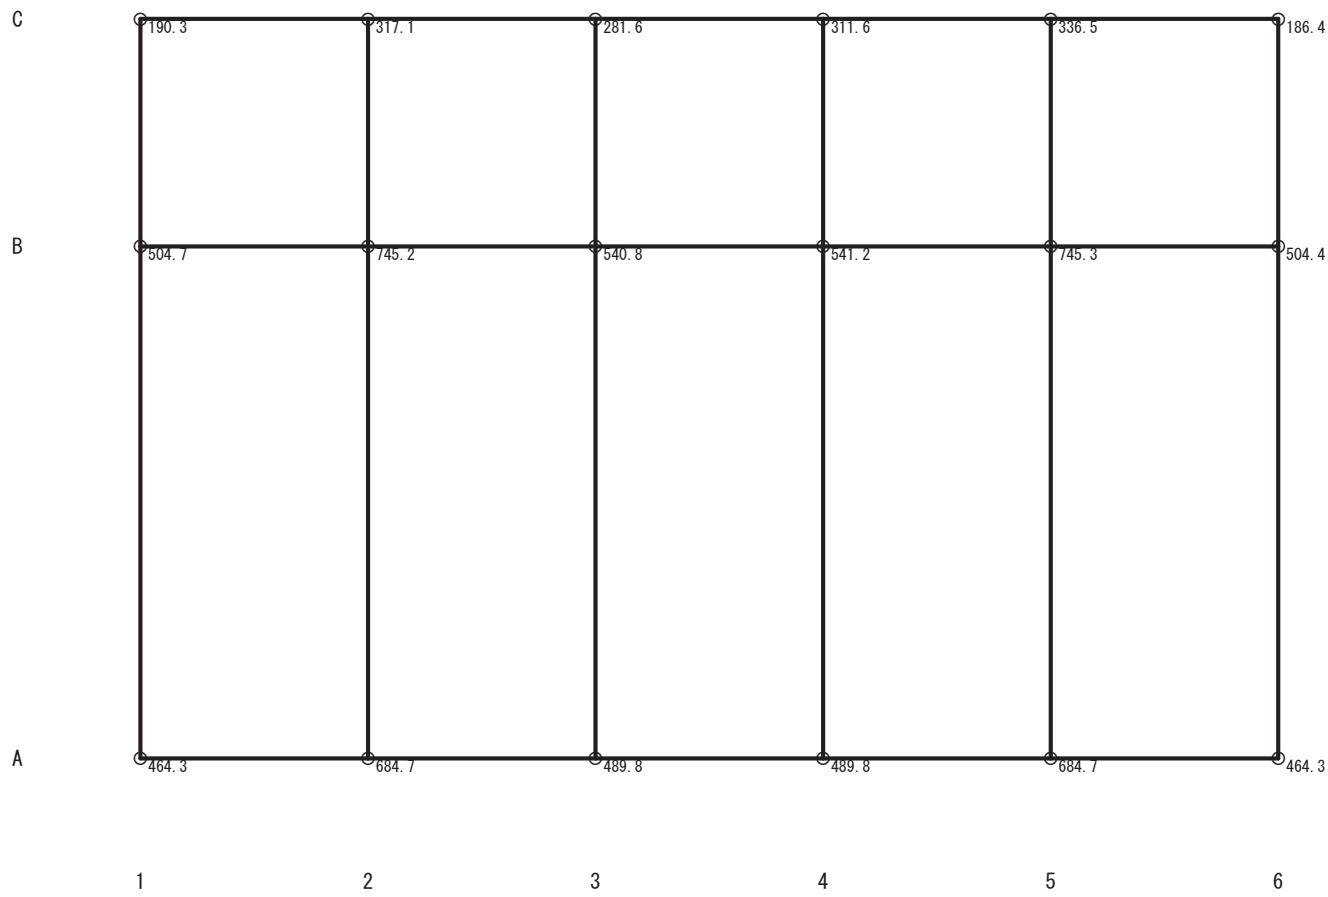


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1623.52	(19.1)	1623.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3581.57	(42.2)	3581.57	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3277.48	(38.6)	3277.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8482.58	(100.0)	8482.58	0.00	(100.0)	(0.0)

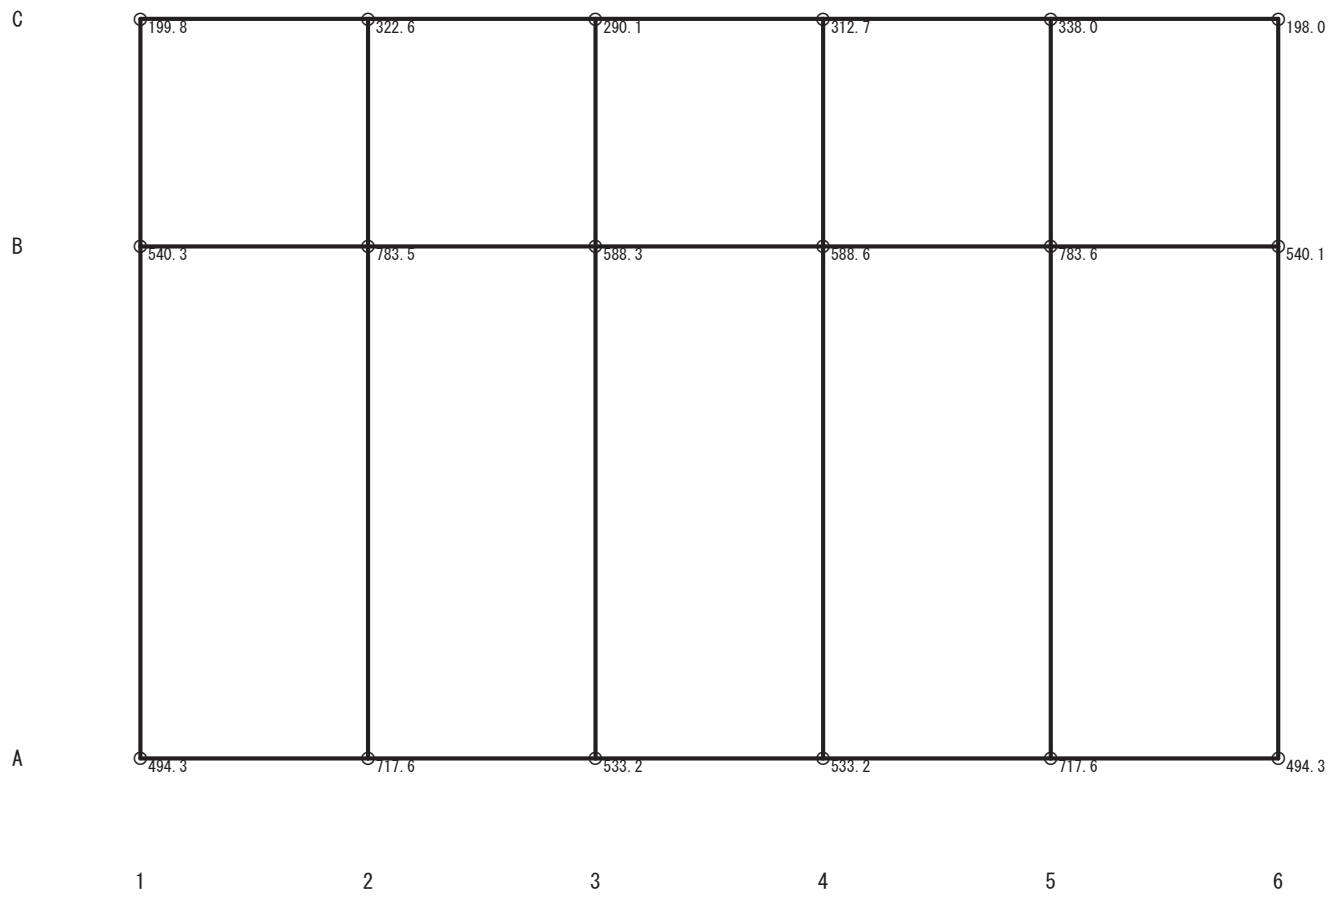

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1661.20	(18.5)	1661.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3824.45	(42.6)	3824.45	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3490.34	(38.9)	3490.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8975.98	(100.0)	8975.98	0.00	(100.0)	(0.0)

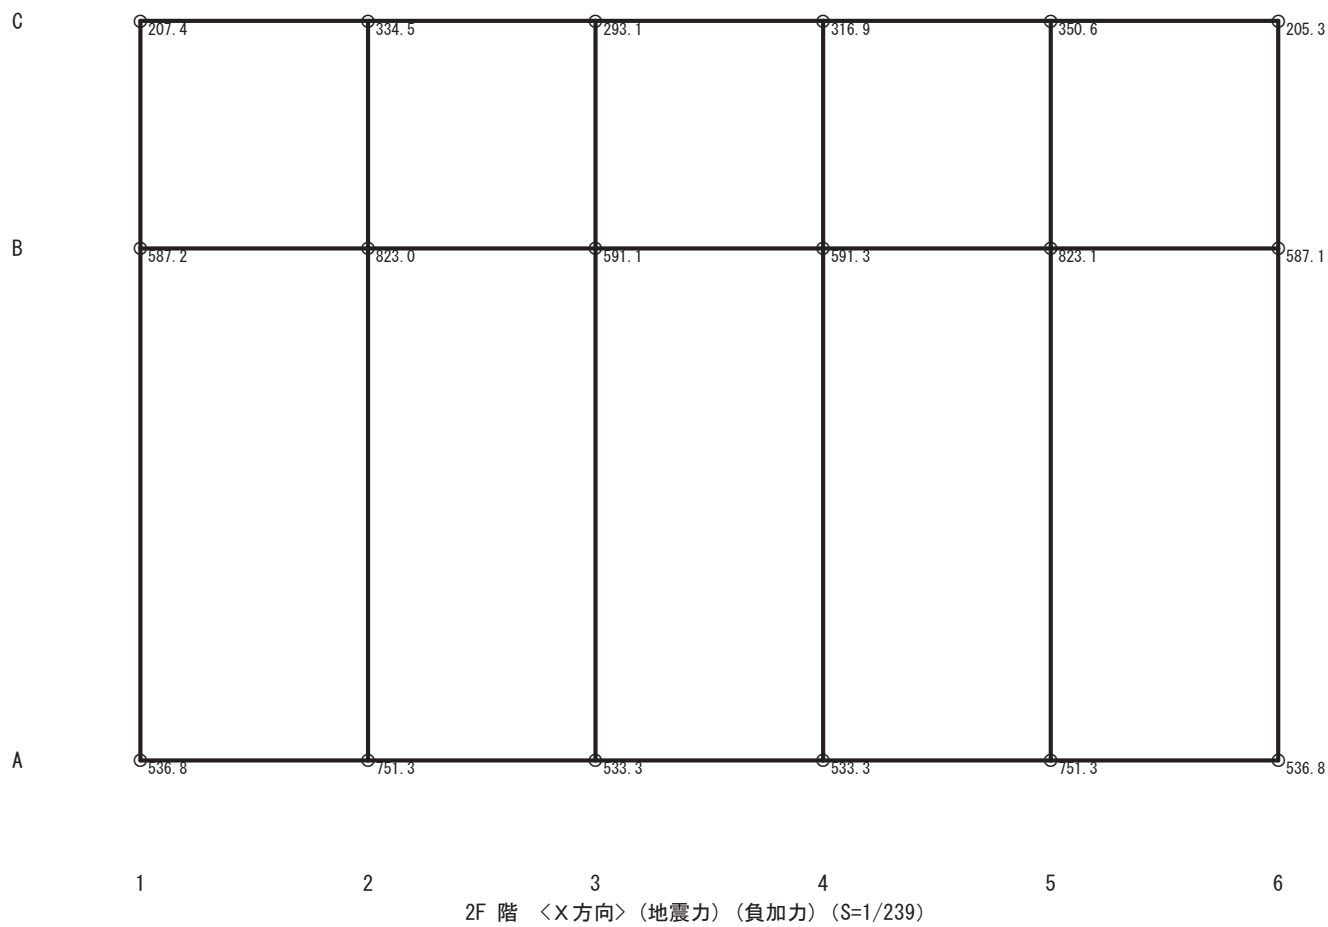

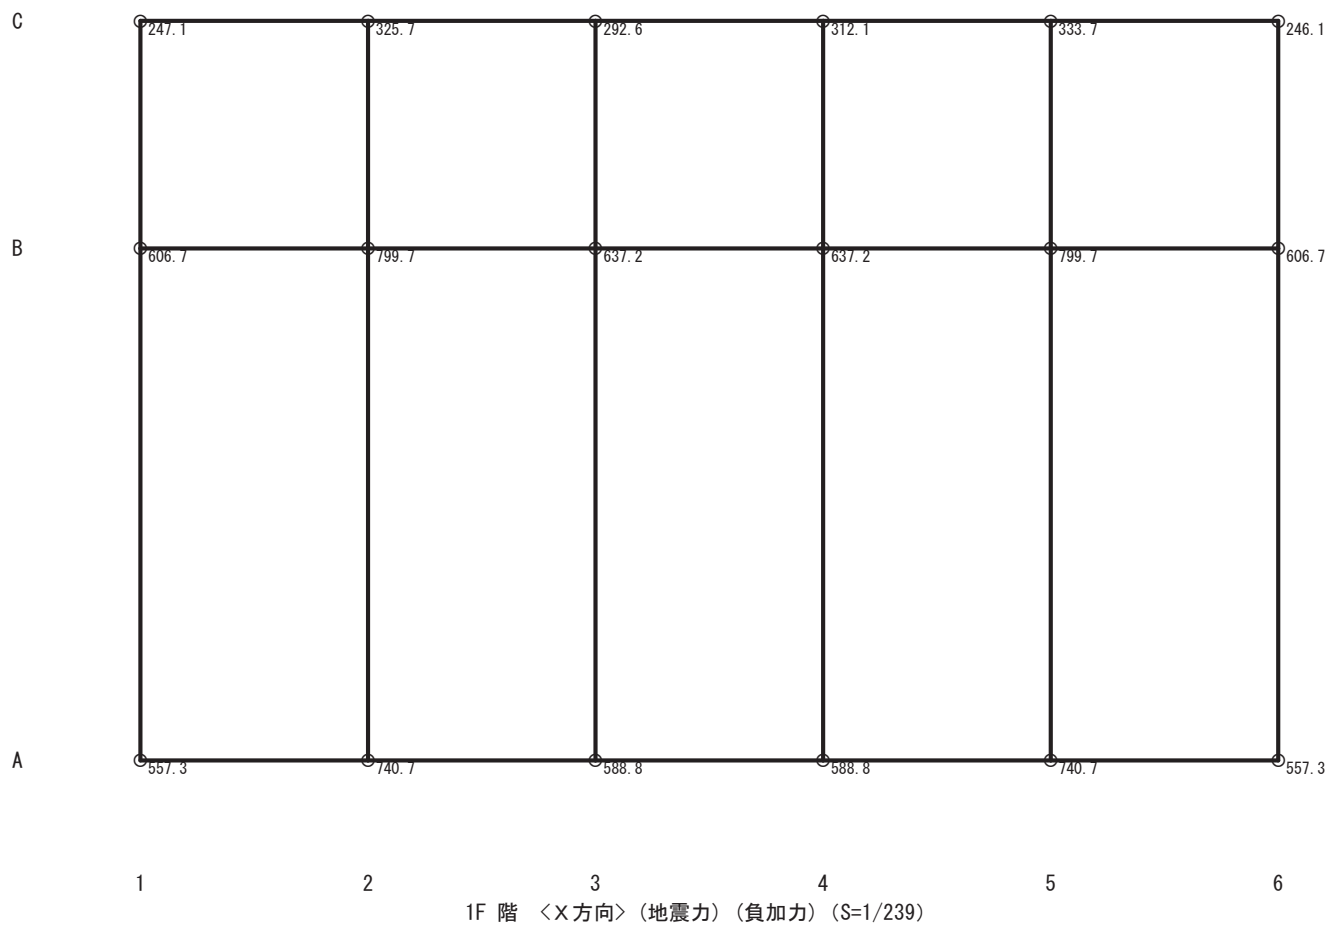

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1757.23	(18.3)	1757.23	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4087.10	(42.5)	4087.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3773.48	(39.2)	3773.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9617.81	(100.0)	9617.81	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2819.05	2819.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2819.05	0.00	2819.05
9F	4174.72	4174.72	(100.0)	0.00	(0.0)	4174.72	0.00	4174.72
8F	5314.66	5314.66	(100.0)	0.00	(0.0)	5314.66	0.00	5314.66
7F	6302.22	6302.22	(100.0)	0.00	(0.0)	6302.22	0.00	6302.22
6F	7151.52	7151.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7151.52	0.00	7151.52
5F	7872.81	7872.81	(100.0)	0.00	(0.0)	7872.81	0.00	7872.81
4F	8482.58	8482.58	(100.0)	0.00	(0.0)	8482.58	0.00	8482.58
3F	8975.98	8975.98	(100.0)	0.00	(0.0)	8975.98	0.00	8975.98
2F	9353.21	9353.21	(100.0)	0.00	(0.0)	9353.21	0.00	9353.21
1F	9617.81	9617.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9617.81	0.00	9617.81

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0.6826	400.0	1/585
9F	C	1	0.9948	400.0	1/402
8F	C	1	1.2079	400.0	1/331
7F	C	1	1.3281	400.0	1/301
6F	C	1	1.4674	400.0	1/272
5F	C	1	1.4694	400.0	1/272
4F	C	1	1.2770	400.0	1/313
3F	C	1	1.3056	400.0	1/306
2F	C	1	1.2913	400.0	1/309


階名	× 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
1F	C	1	0. 9170	400. 0	1/436

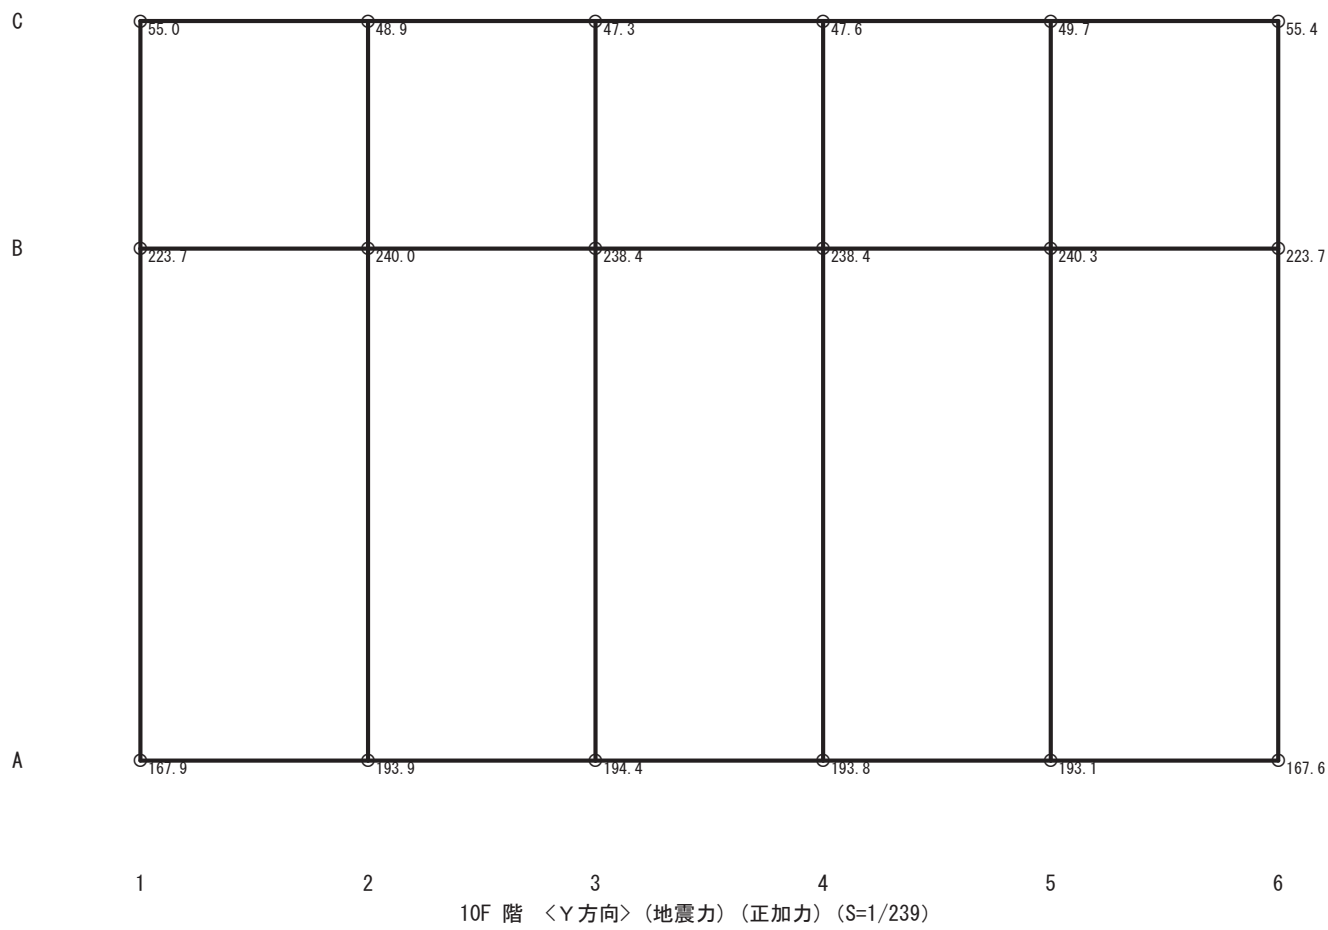


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	446. 66	(15. 8)	446. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	483. 08	(17. 1)	483. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	479. 84	(17. 0)	479. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	480. 08	(17. 0)	480. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	482. 81	(17. 1)	482. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	446. 58	(15. 8)	446. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2819. 05	(100. 0)	2819. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

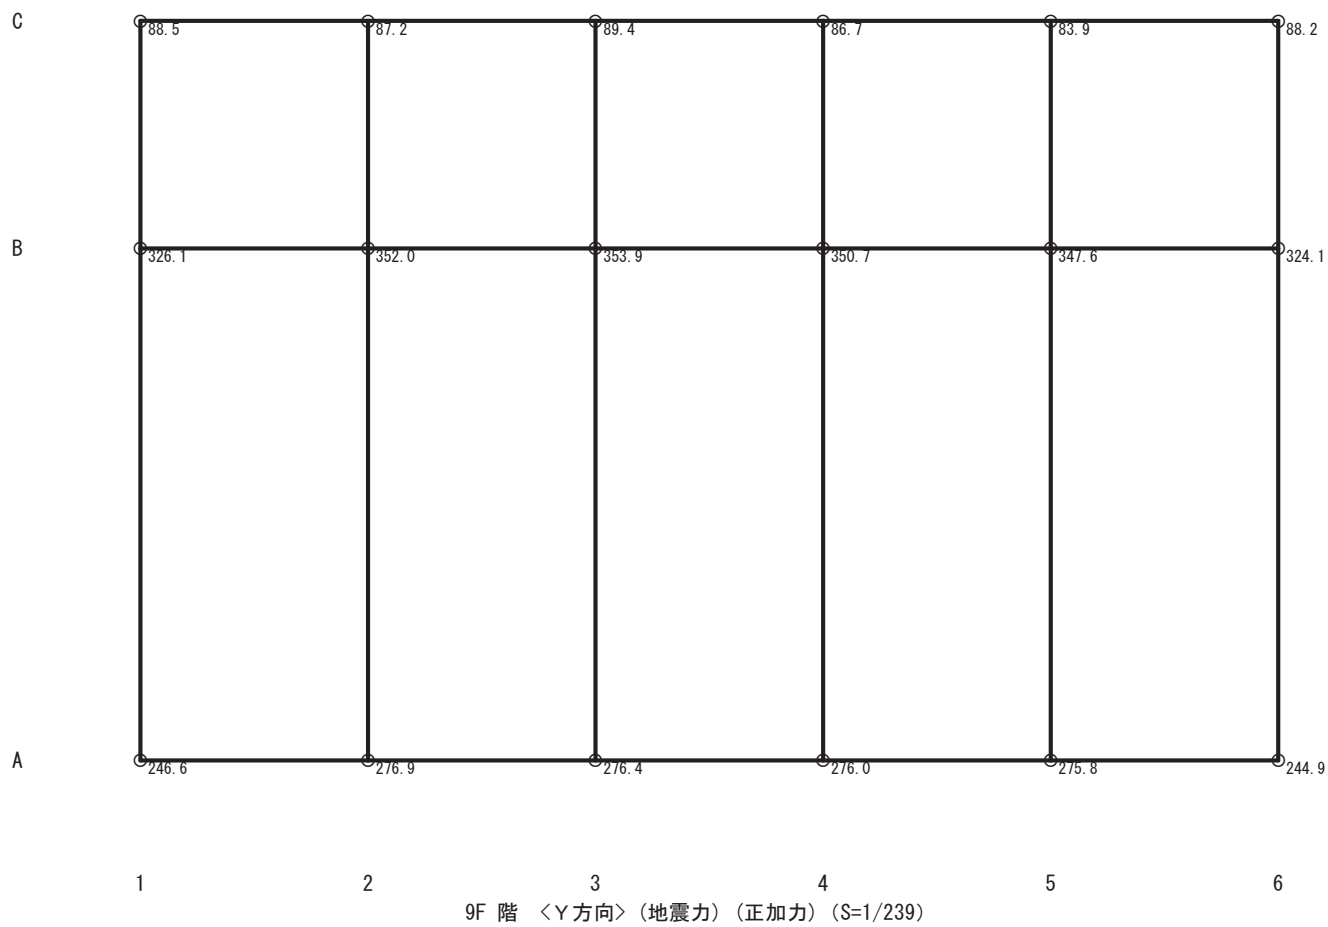


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	657.09	(15.7)	657.09	0.00	(100.0)	(0.0)
5	707.31	(16.9)	707.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	713.42	(17.1)	713.42	0.00	(100.0)	(0.0)
3	719.68	(17.2)	719.68	0.00	(100.0)	(0.0)
2	716.07	(17.2)	716.07	0.00	(100.0)	(0.0)
1	661.15	(15.8)	661.15	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4174.72	(100.0)	4174.72	0.00	(100.0)	(0.0)

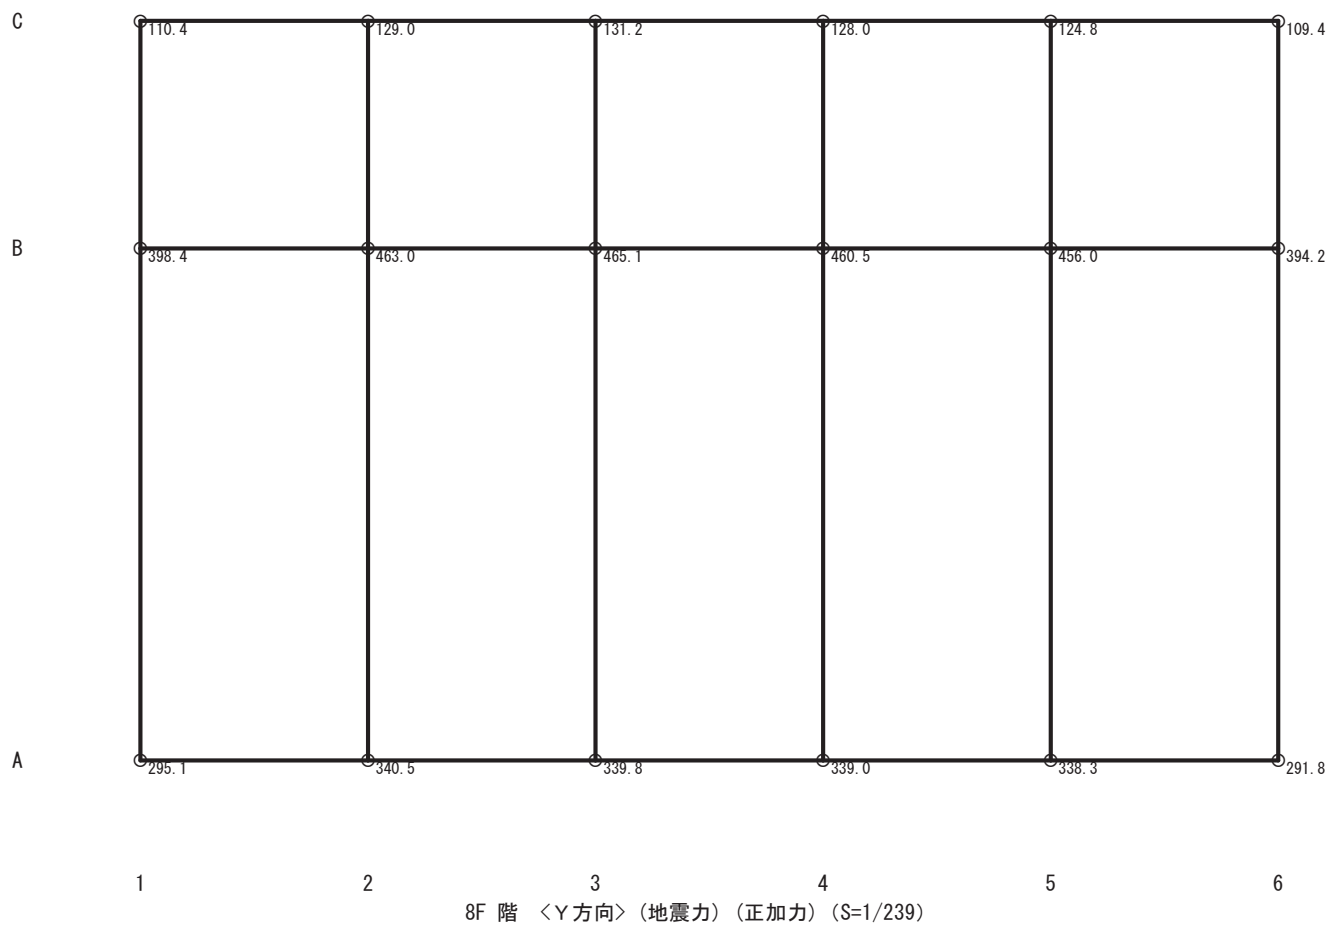


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	795.41	(15.0)	795.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	919.17	(17.3)	919.17	0.00	(100.0)	(0.0)
4	927.47	(17.5)	927.47	0.00	(100.0)	(0.0)
3	936.13	(17.6)	936.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	932.53	(17.5)	932.53	0.00	(100.0)	(0.0)
1	803.95	(15.1)	803.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5314.66	(100.0)	5314.66	0.00	(100.0)	(0.0)

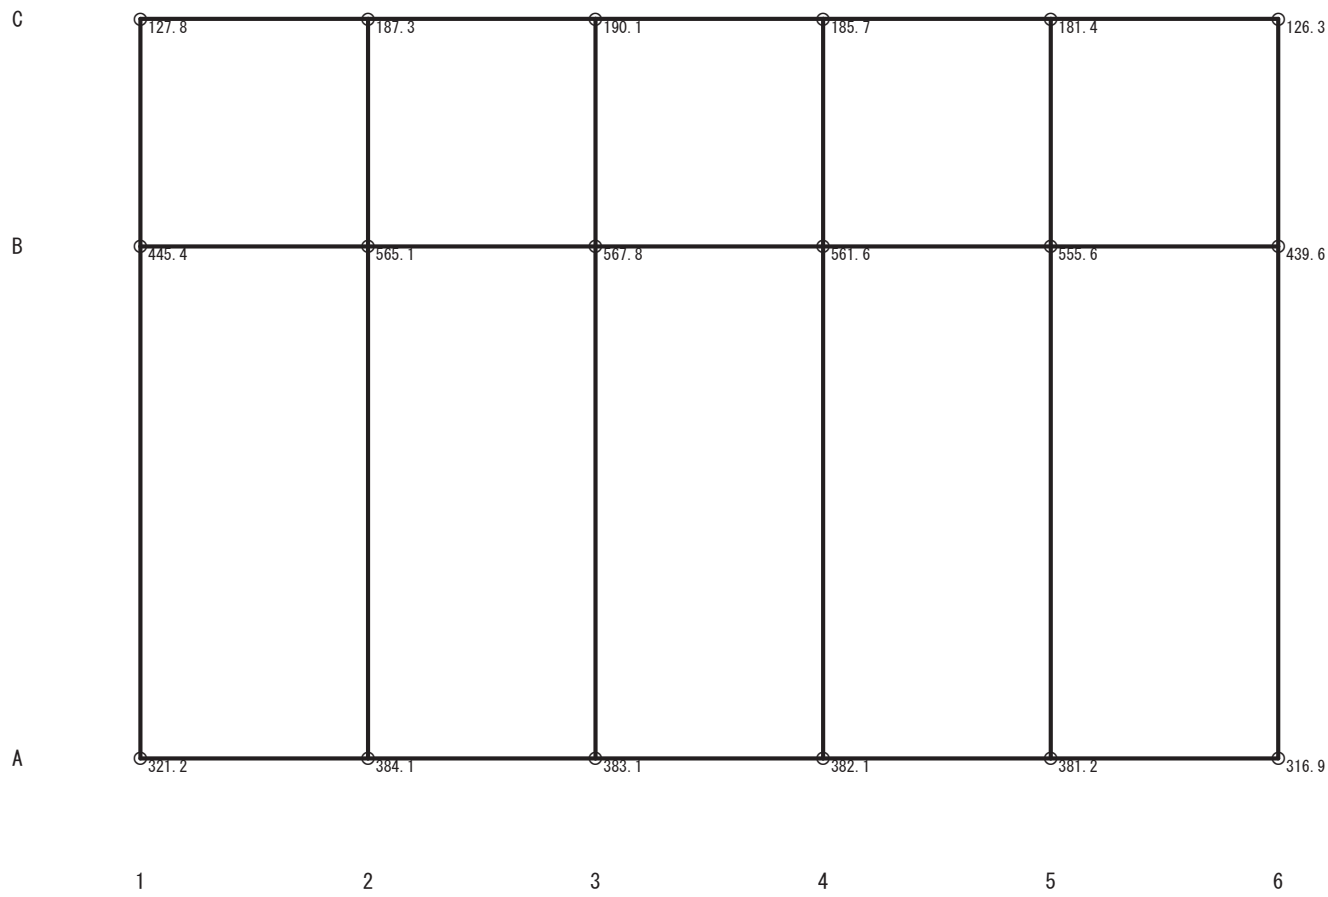


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	882.84	(14.0)	882.84	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1118.13	(17.7)	1118.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1129.37	(17.9)	1129.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1141.00	(18.1)	1141.00	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1136.51	(18.0)	1136.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	894.37	(14.2)	894.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6302.22	(100.0)	6302.22	0.00	(100.0)	(0.0)

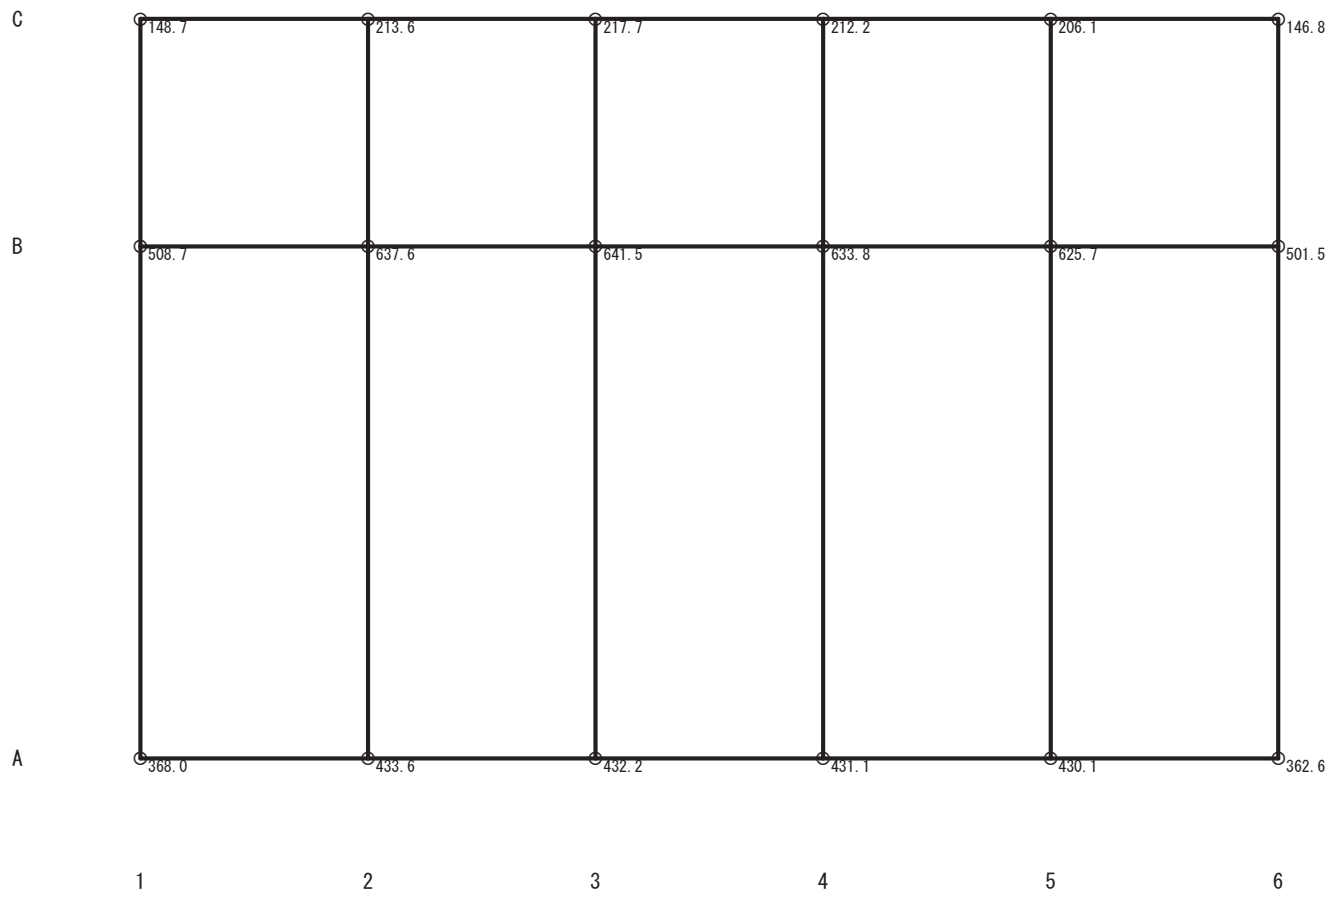


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1010.91	(14.1)	1010.91	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1261.91	(17.6)	1261.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1277.02	(17.9)	1277.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1291.39	(18.1)	1291.39	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1284.83	(18.0)	1284.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1025.46	(14.3)	1025.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7151.52	(100.0)	7151.52	0.00	(100.0)	(0.0)

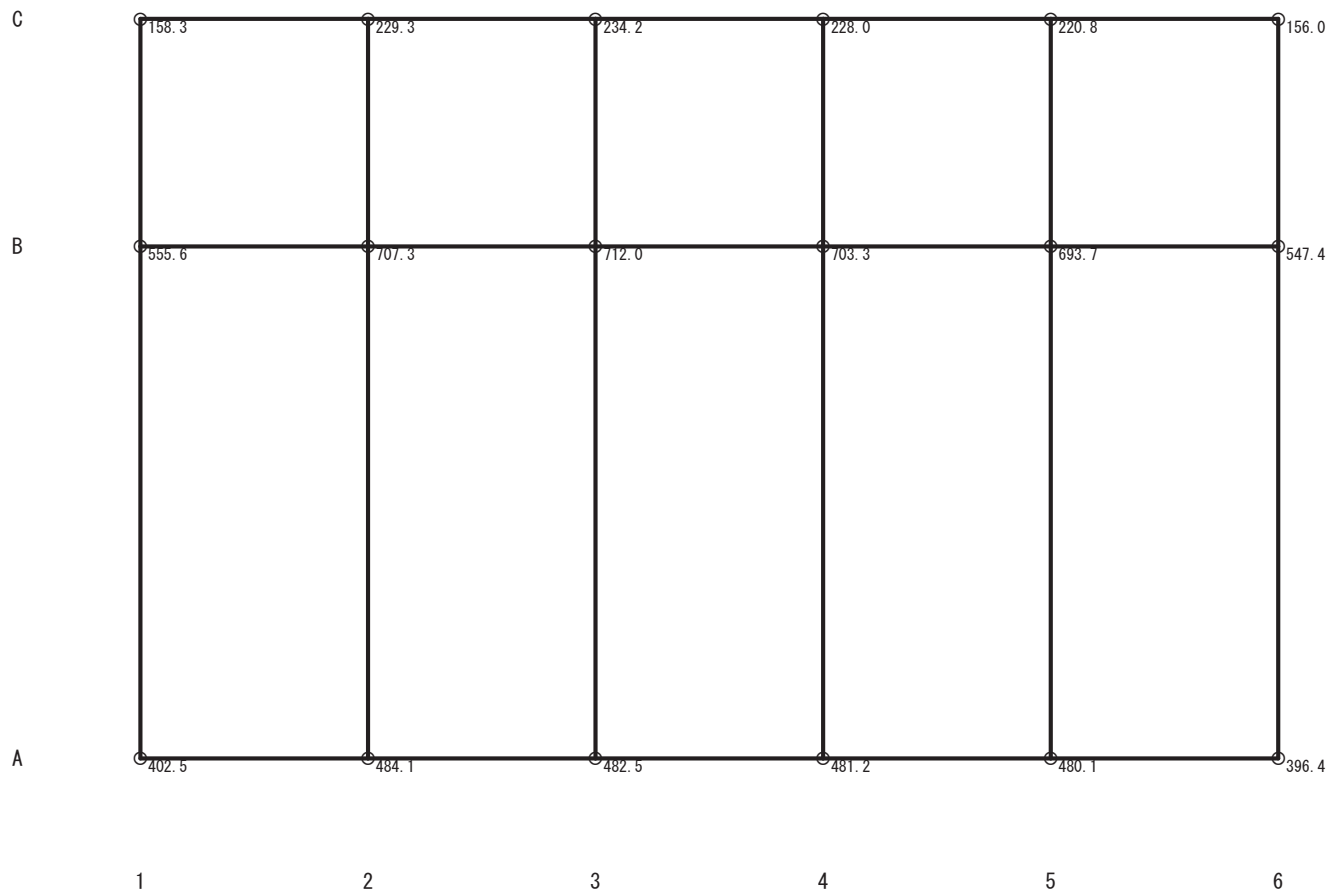


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1099.89	(14.0)	1099.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1394.63	(17.7)	1394.63	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1412.47	(17.9)	1412.47	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1428.73	(18.1)	1428.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1420.68	(18.0)	1420.68	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1116.41	(14.2)	1116.41	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7872.81	(100.0)	7872.81	0.00	(100.0)	(0.0)

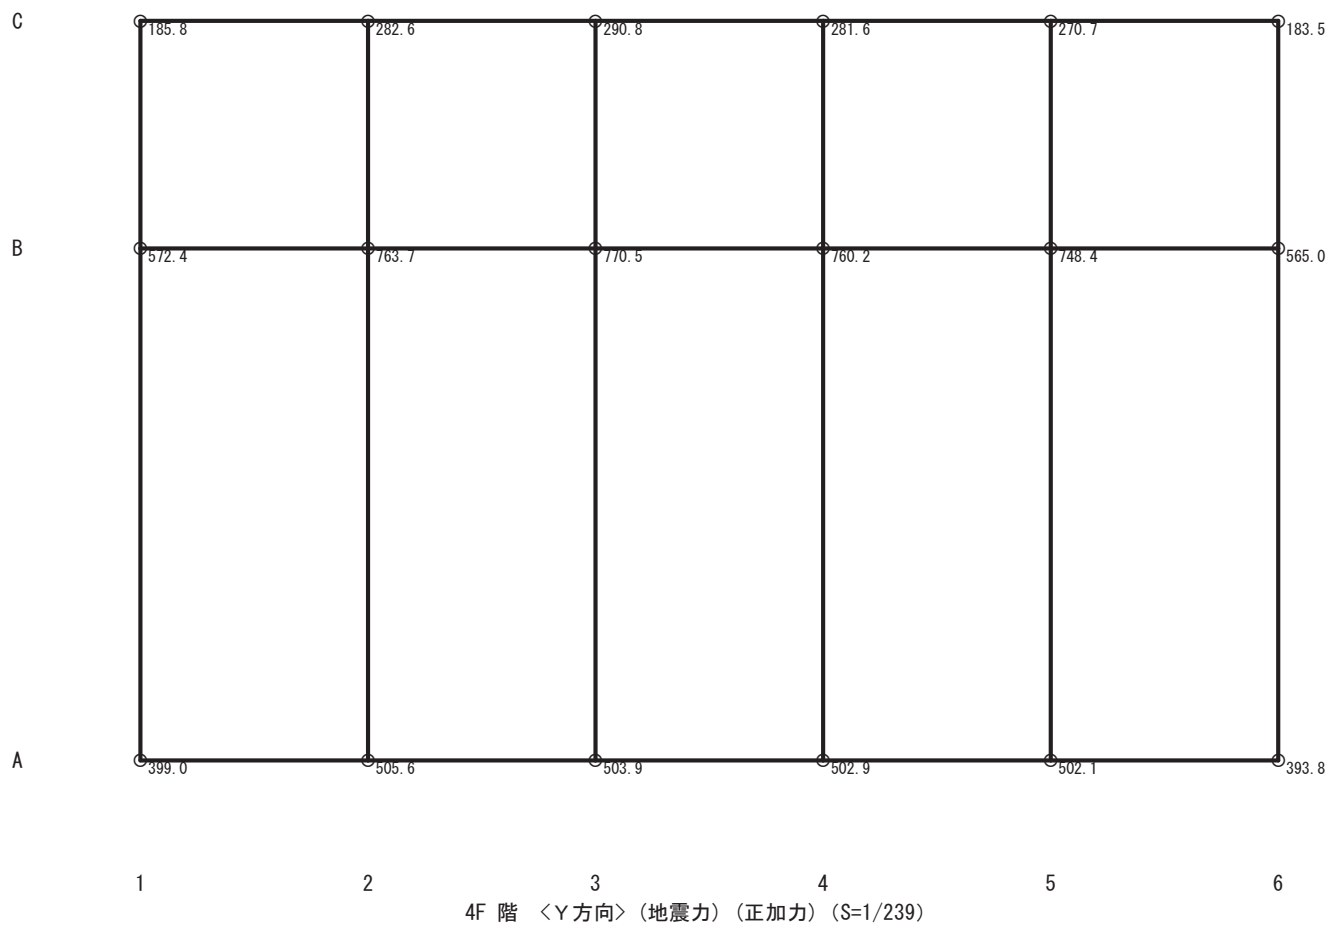


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1142.24	(13.5)	1142.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1521.22	(17.9)	1521.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1544.77	(18.2)	1544.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1565.22	(18.5)	1565.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1551.87	(18.3)	1551.87	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1157.27	(13.6)	1157.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8482.58	(100.0)	8482.58	0.00	(100.0)	(0.0)

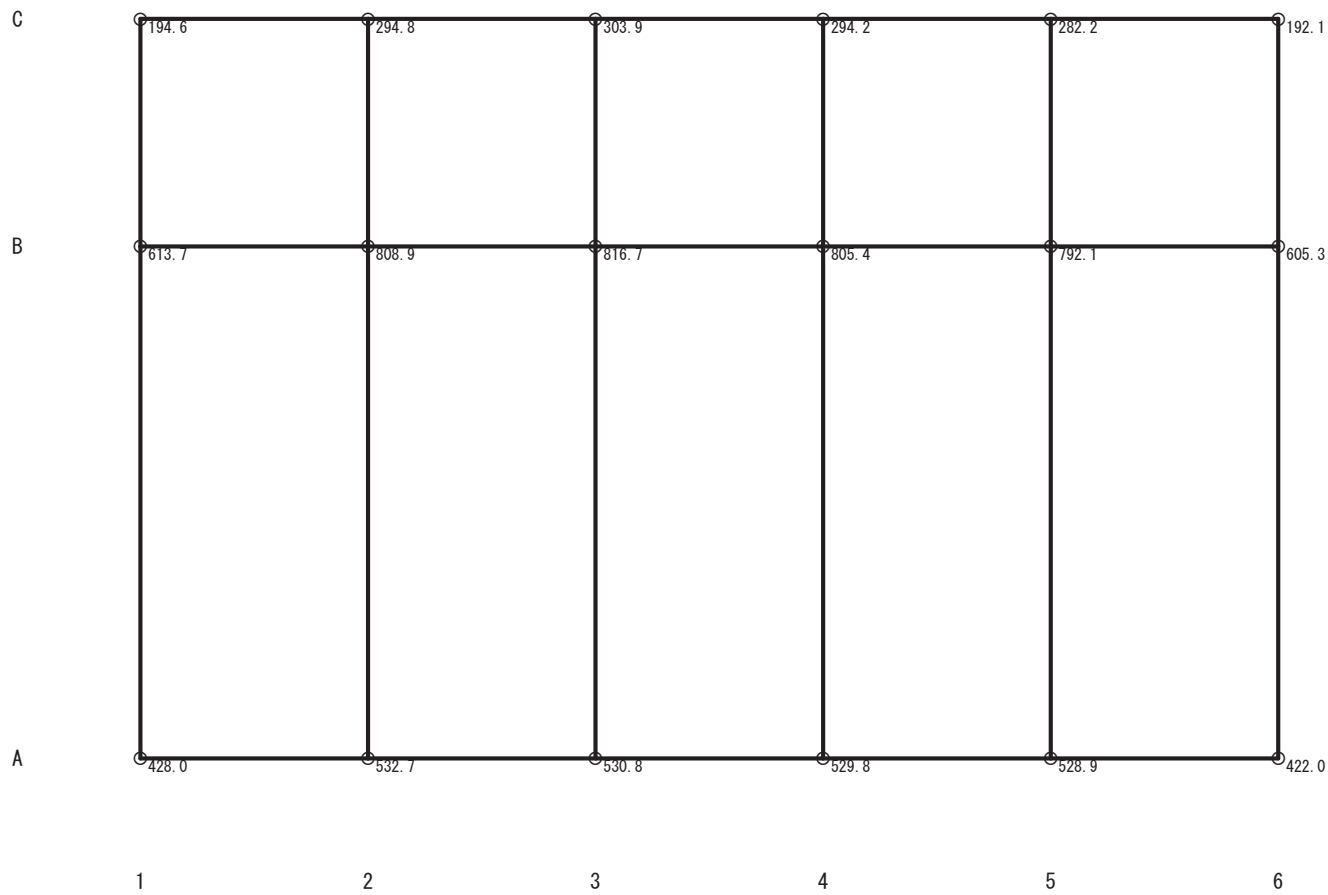

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1219.36	(13.6)	1219.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1603.13	(17.9)	1603.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1629.32	(18.2)	1629.32	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1651.40	(18.4)	1651.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1636.40	(18.2)	1636.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1236.37	(13.8)	1236.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8975.98	(100.0)	8975.98	0.00	(100.0)	(0.0)

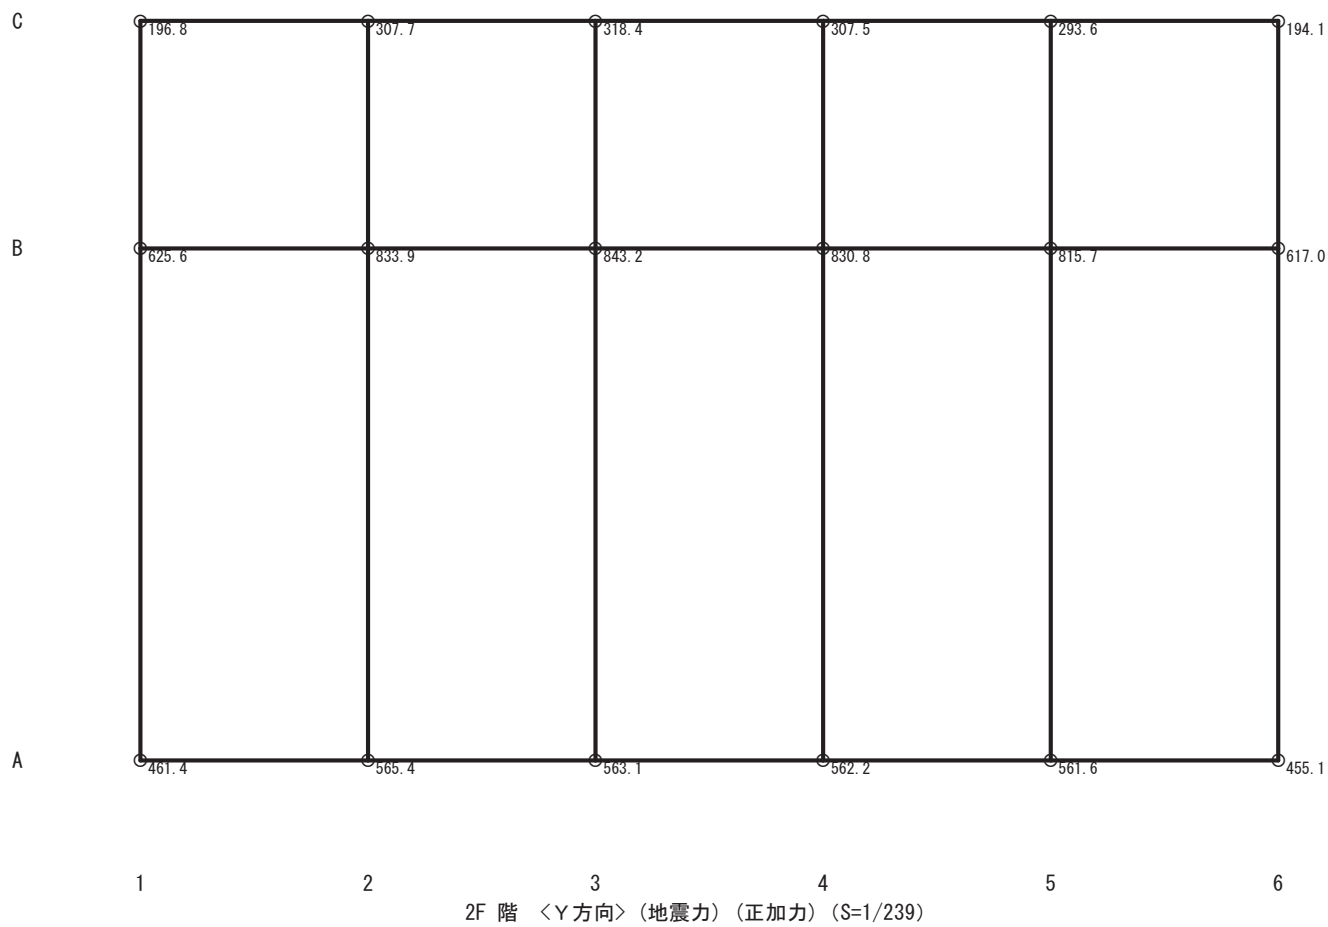

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1266.24	(13.5)	1266.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1670.98	(17.9)	1670.98	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1700.50	(18.2)	1700.50	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1724.64	(18.4)	1724.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1707.12	(18.3)	1707.12	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1283.74	(13.7)	1283.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9353.21	(100.0)	9353.21	0.00	(100.0)	(0.0)

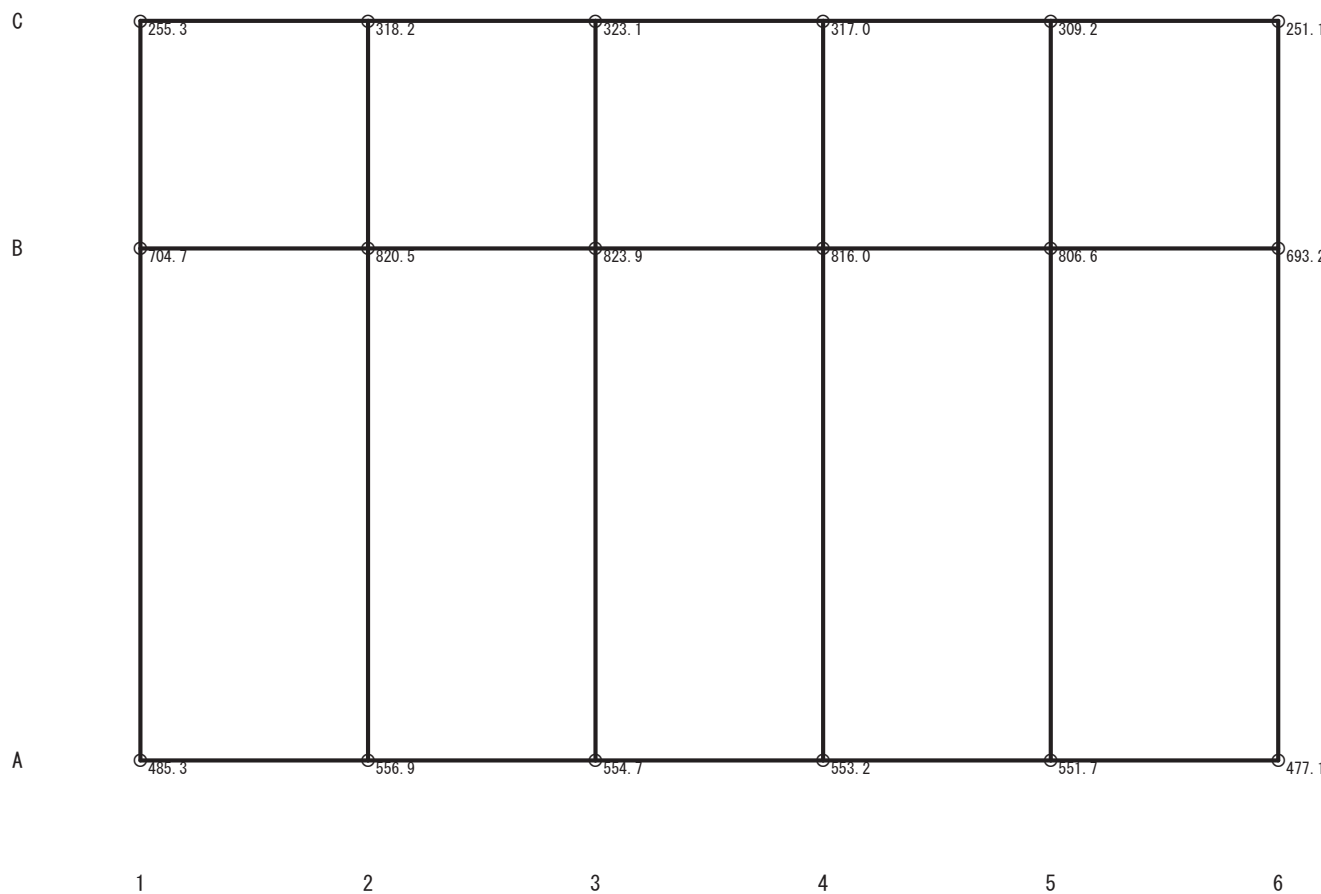

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1421.37	(14.8)	1421.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1667.57	(17.3)	1667.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1686.16	(17.5)	1686.16	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1701.75	(17.7)	1701.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1695.67	(17.6)	1695.67	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1445.29	(15.0)	1445.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9617.81	(100.0)	9617.81	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2819.05	2819.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2819.05	0.00	2819.05
9F	4174.72	4174.72	(100.0)	0.00	(0.0)	4174.72	0.00	4174.72
8F	5314.66	5314.66	(100.0)	0.00	(0.0)	5314.66	0.00	5314.66
7F	6302.22	6302.22	(100.0)	0.00	(0.0)	6302.22	0.00	6302.22
6F	7151.52	7151.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7151.52	0.00	7151.52
5F	7872.81	7872.81	(100.0)	0.00	(0.0)	7872.81	0.00	7872.81
4F	8482.58	8482.58	(100.0)	0.00	(0.0)	8482.58	0.00	8482.58
3F	8975.98	8975.98	(100.0)	0.00	(0.0)	8975.98	0.00	8975.98
2F	9353.21	9353.21	(100.0)	0.00	(0.0)	9353.21	0.00	9353.21
1F	9617.81	9617.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9617.81	0.00	9617.81

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	0.6837	400.0	1/585
9F	A	1	0.9848	400.0	1/406
8F	A	1	1.1891	400.0	1/336
7F	A	1	1.3130	400.0	1/304
6F	A	1	1.4563	400.0	1/274
5F	A	1	1.5695	400.0	1/254


階名	× 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1. 5652	400. 0	1/255
3F	A	1	1. 6150	400. 0	1/247
2F	A	1	1. 5758	400. 0	1/253
1F	A	1	1. 0742	400. 0	1/372

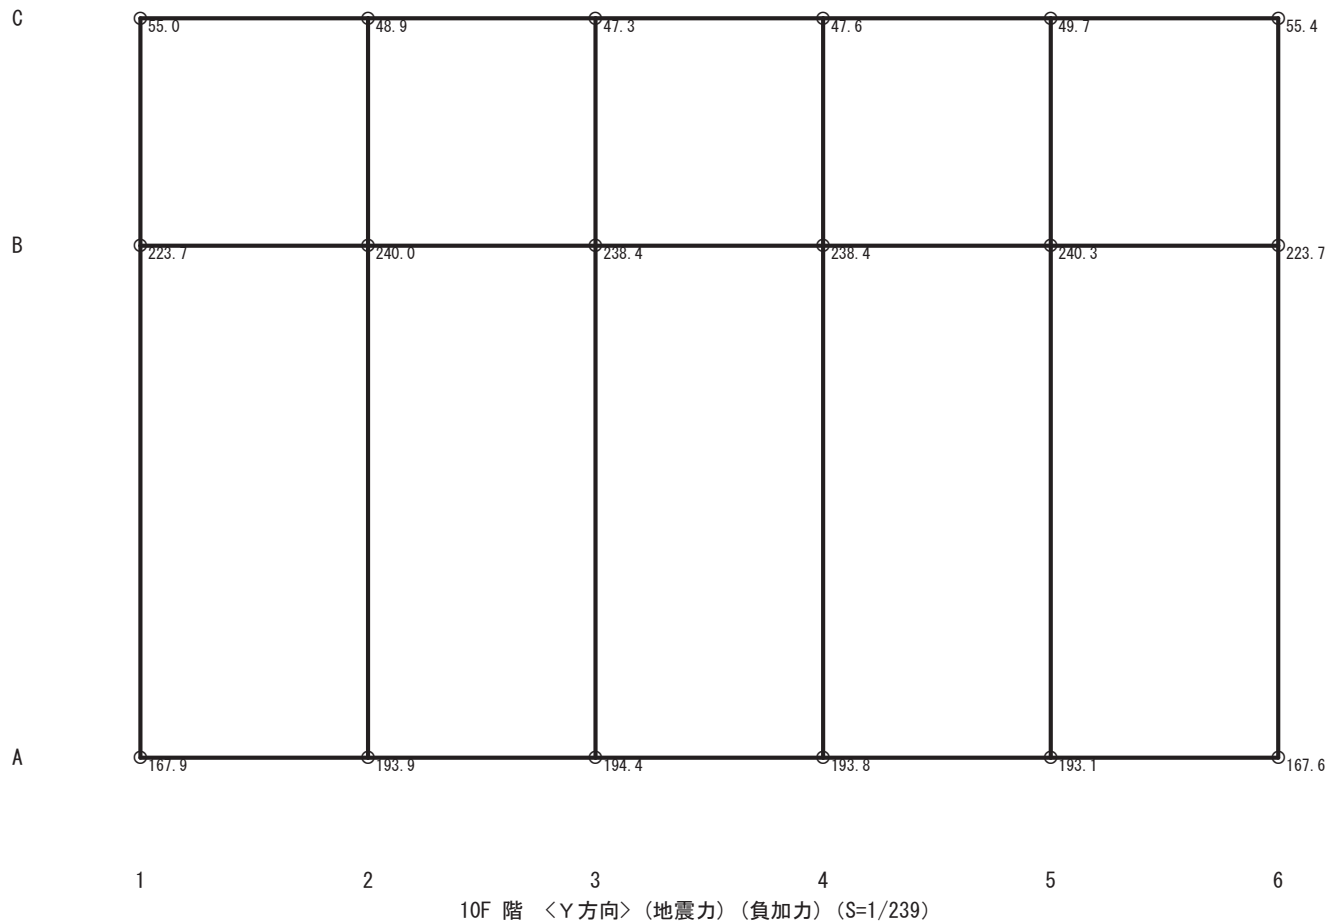


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	446. 66	(15. 8)	446. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	483. 08	(17. 1)	483. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	479. 84	(17. 0)	479. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	480. 08	(17. 0)	480. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	482. 81	(17. 1)	482. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	446. 58	(15. 8)	446. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2819. 05	(100. 0)	2819. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

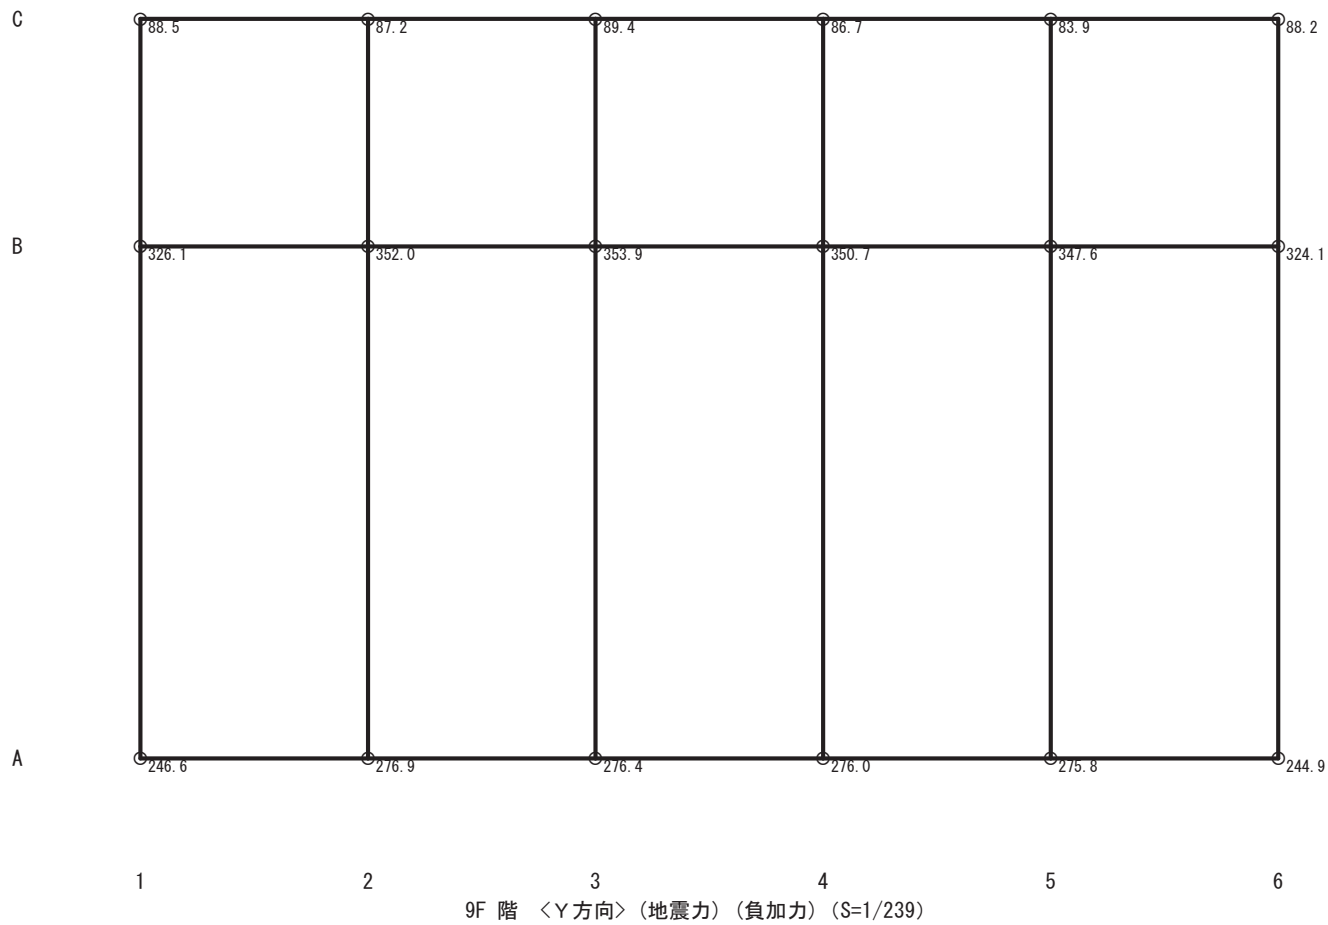


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	657.09	(15.7)	657.09	0.00	(100.0)	(0.0)
5	707.31	(16.9)	707.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	713.42	(17.1)	713.42	0.00	(100.0)	(0.0)
3	719.68	(17.2)	719.68	0.00	(100.0)	(0.0)
2	716.07	(17.2)	716.07	0.00	(100.0)	(0.0)
1	661.15	(15.8)	661.15	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4174.72	(100.0)	4174.72	0.00	(100.0)	(0.0)

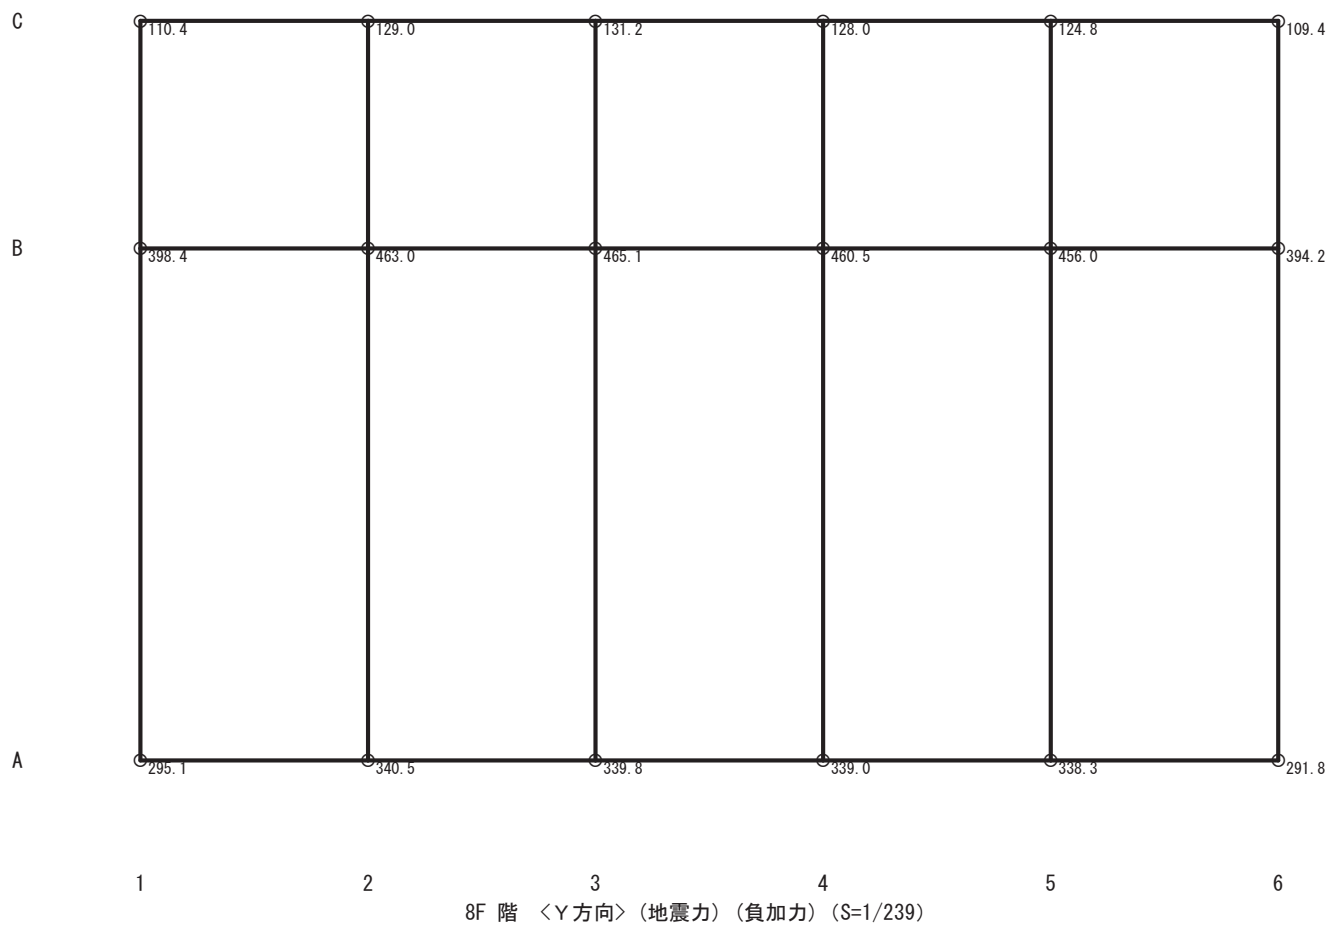


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	795.41	(15.0)	795.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	919.17	(17.3)	919.17	0.00	(100.0)	(0.0)
4	927.47	(17.5)	927.47	0.00	(100.0)	(0.0)
3	936.13	(17.6)	936.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	932.53	(17.5)	932.53	0.00	(100.0)	(0.0)
1	803.95	(15.1)	803.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5314.66	(100.0)	5314.66	0.00	(100.0)	(0.0)

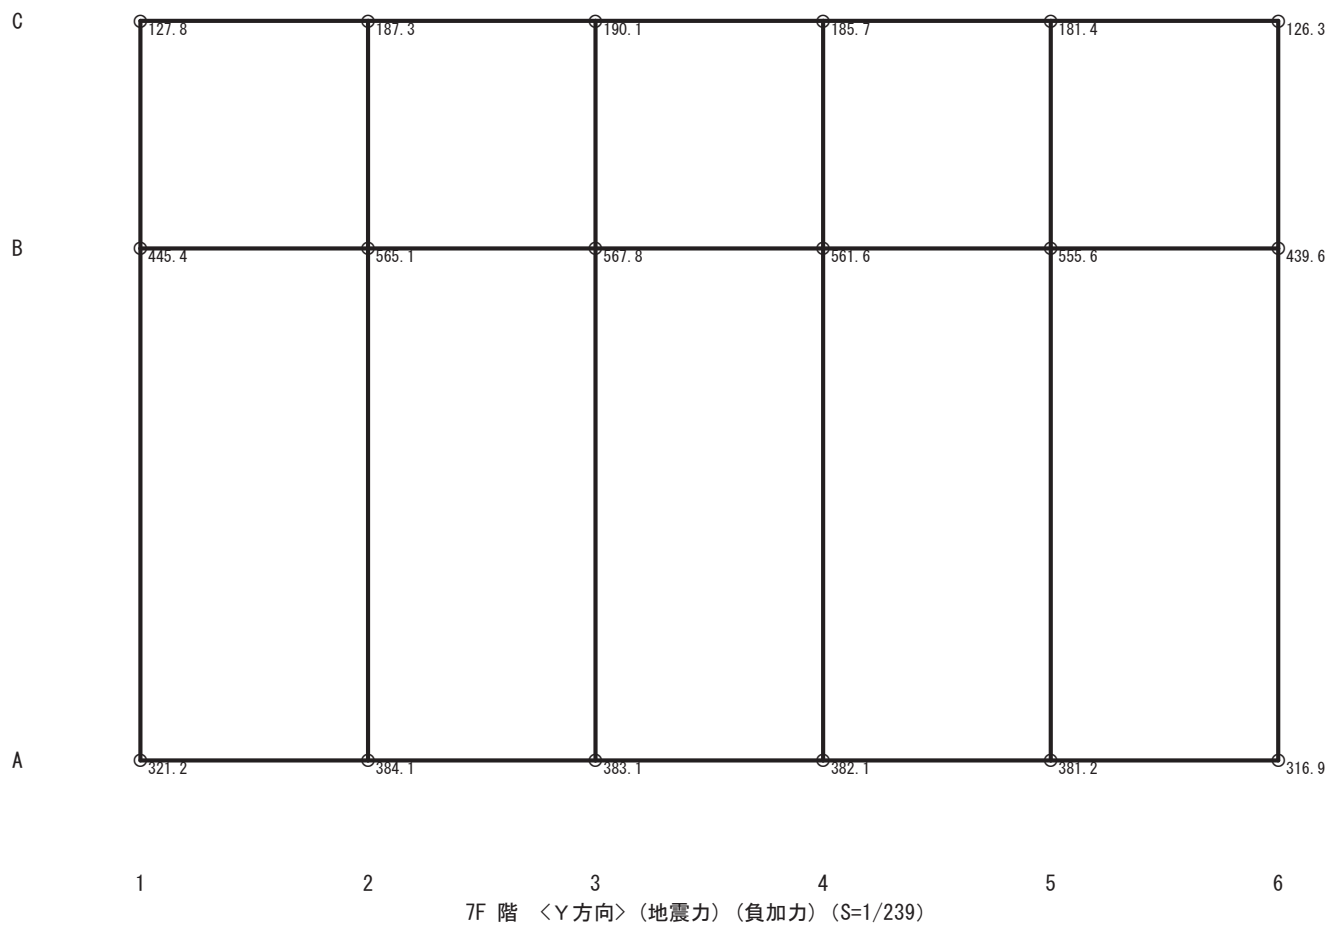


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	882.84	(14.0)	882.84	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1118.13	(17.7)	1118.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1129.37	(17.9)	1129.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1141.00	(18.1)	1141.00	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1136.51	(18.0)	1136.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	894.37	(14.2)	894.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6302.22	(100.0)	6302.22	0.00	(100.0)	(0.0)

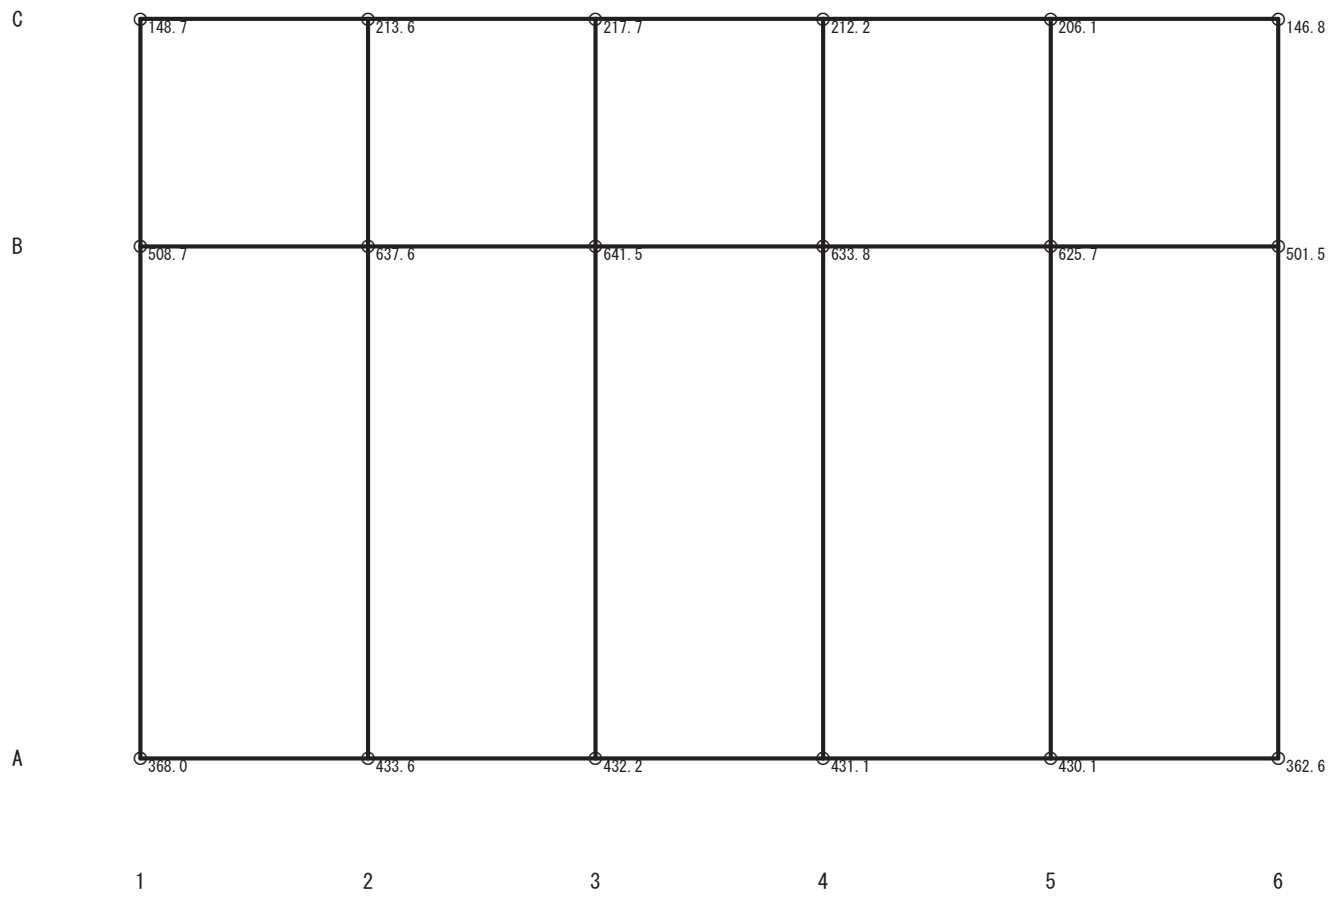


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1010.91	(14.1)	1010.91	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1261.91	(17.6)	1261.91	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1277.02	(17.9)	1277.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1291.39	(18.1)	1291.39	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1284.83	(18.0)	1284.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1025.46	(14.3)	1025.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7151.52	(100.0)	7151.52	0.00	(100.0)	(0.0)

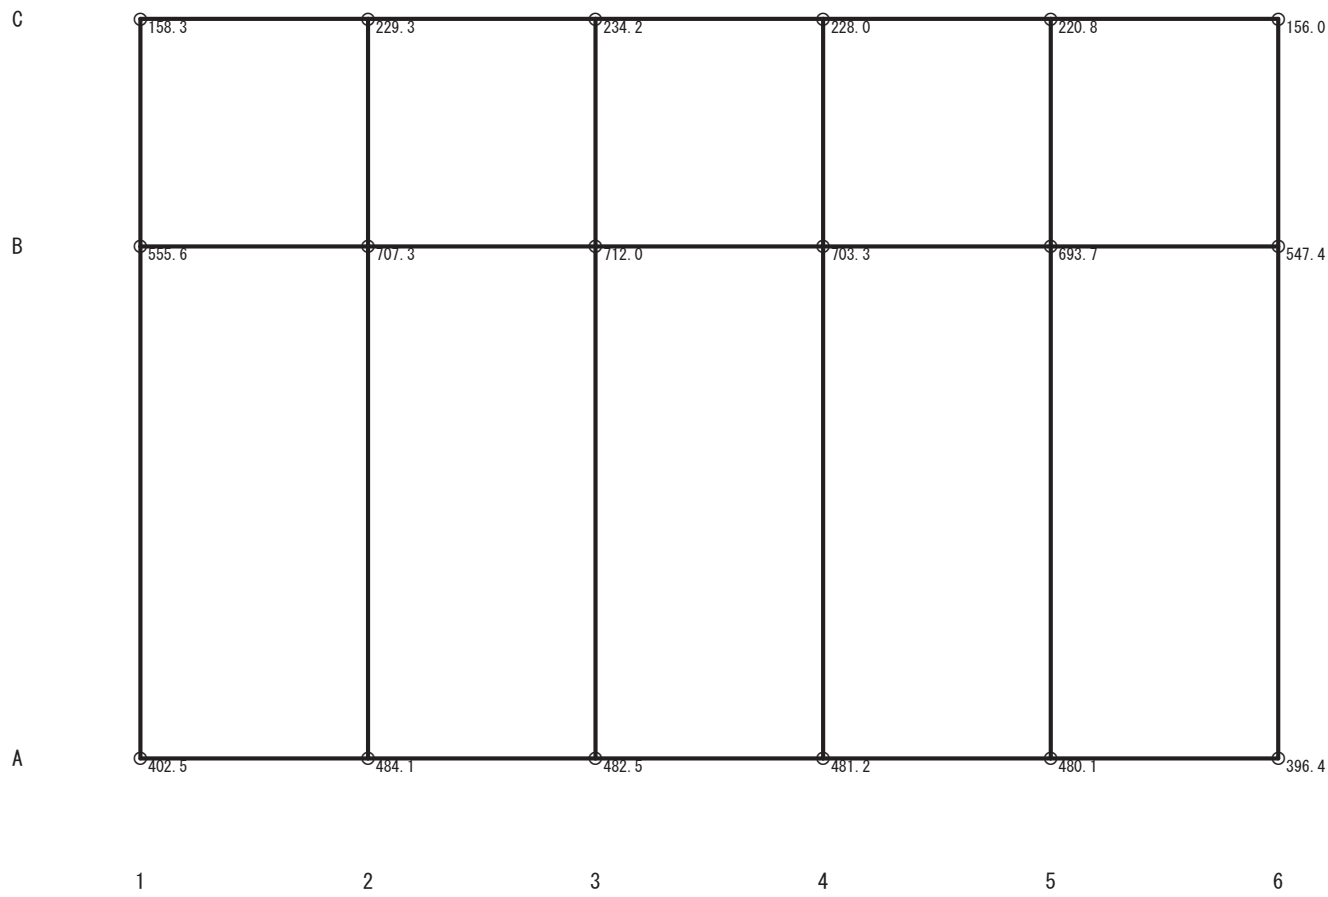


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1099. 89	(14. 0)	1099. 89	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1394. 63	(17. 7)	1394. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1412. 47	(17. 9)	1412. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1428. 73	(18. 1)	1428. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1420. 68	(18. 0)	1420. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1116. 41	(14. 2)	1116. 41	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7872. 81	(100. 0)	7872. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

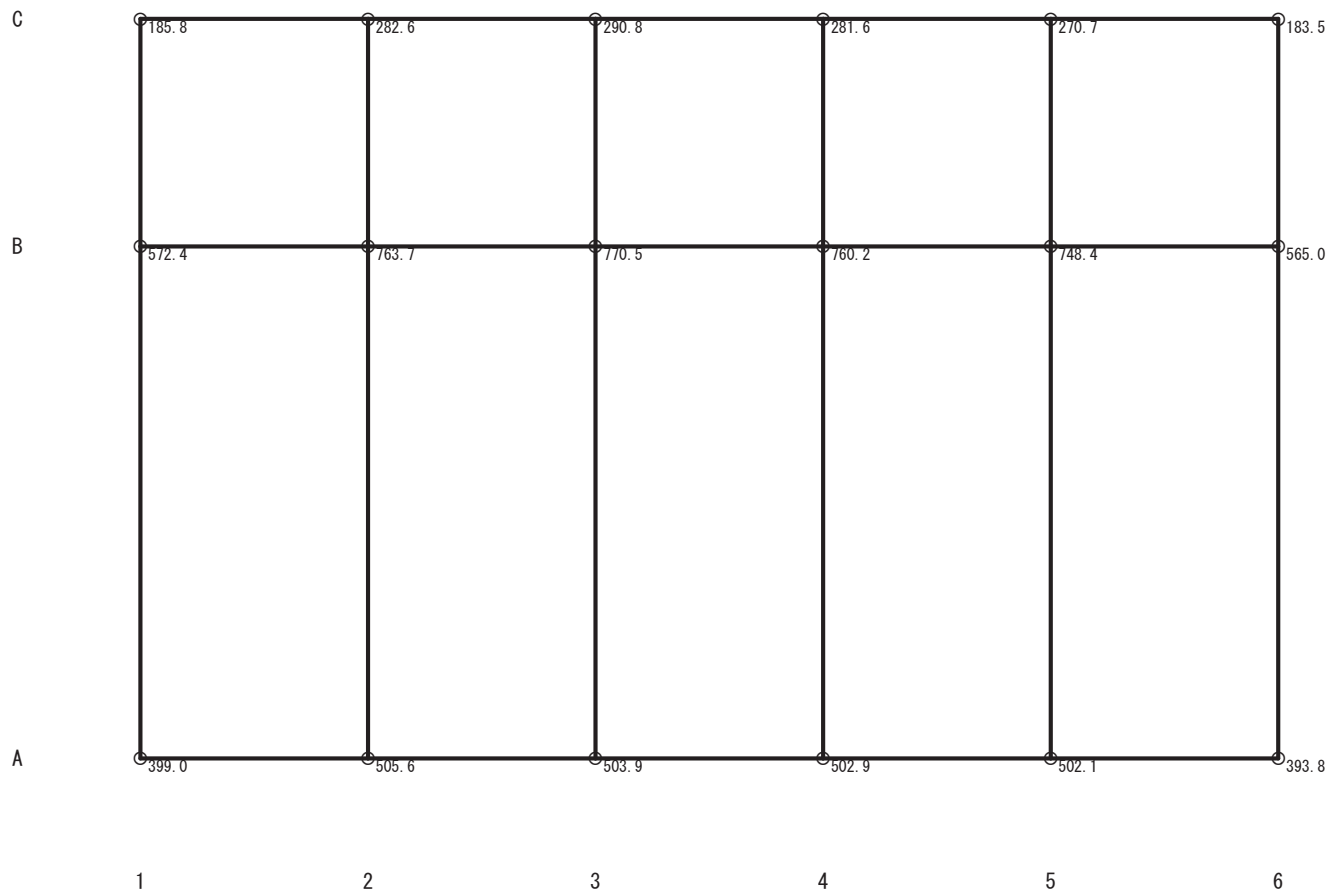


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1142.24	(13.5)	1142.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1521.22	(17.9)	1521.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1544.77	(18.2)	1544.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1565.22	(18.5)	1565.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1551.87	(18.3)	1551.87	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1157.27	(13.6)	1157.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8482.58	(100.0)	8482.58	0.00	(100.0)	(0.0)

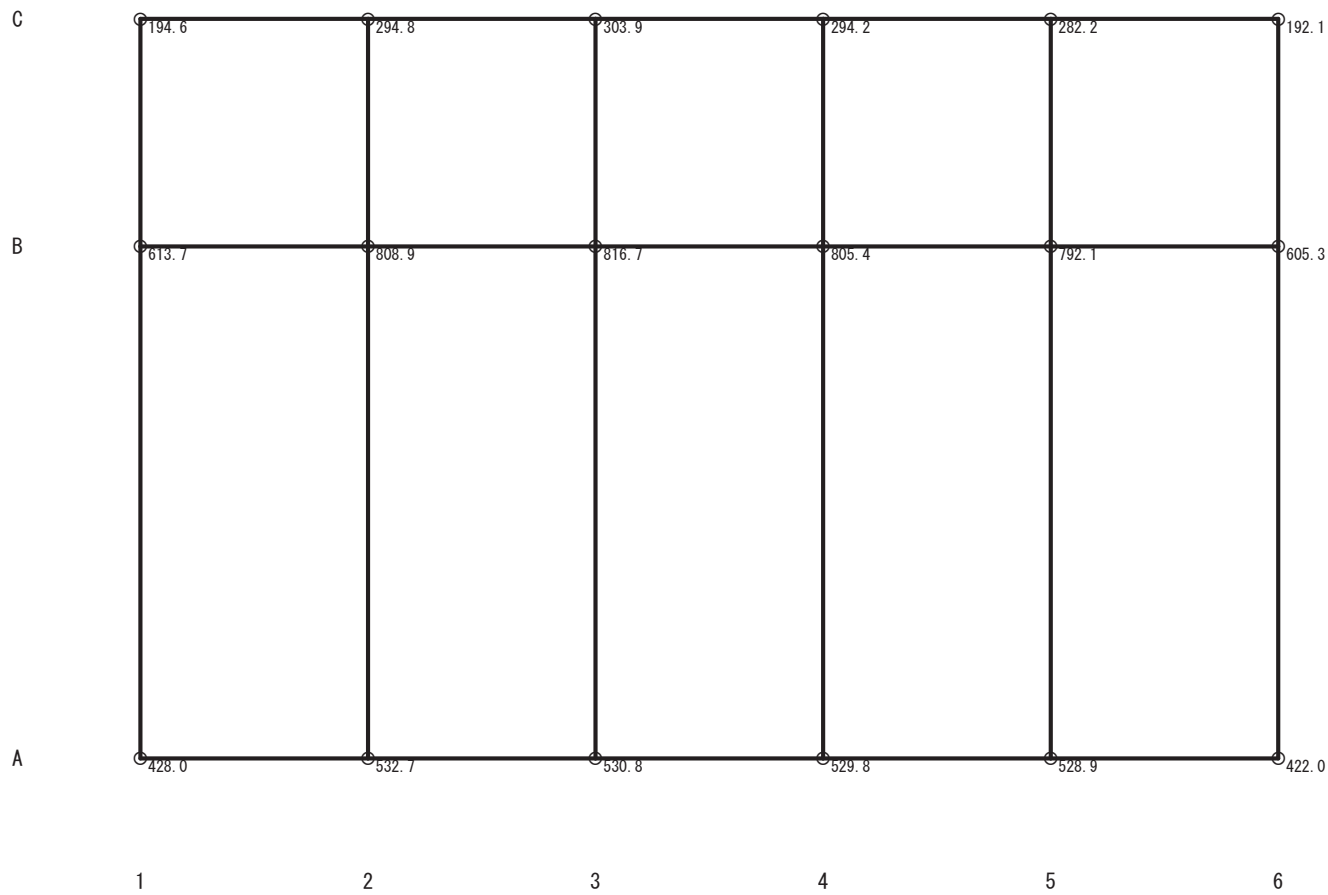

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1219.36	(13.6)	1219.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1603.13	(17.9)	1603.13	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1629.32	(18.2)	1629.32	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1651.40	(18.4)	1651.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1636.40	(18.2)	1636.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1236.37	(13.8)	1236.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8975.98	(100.0)	8975.98	0.00	(100.0)	(0.0)

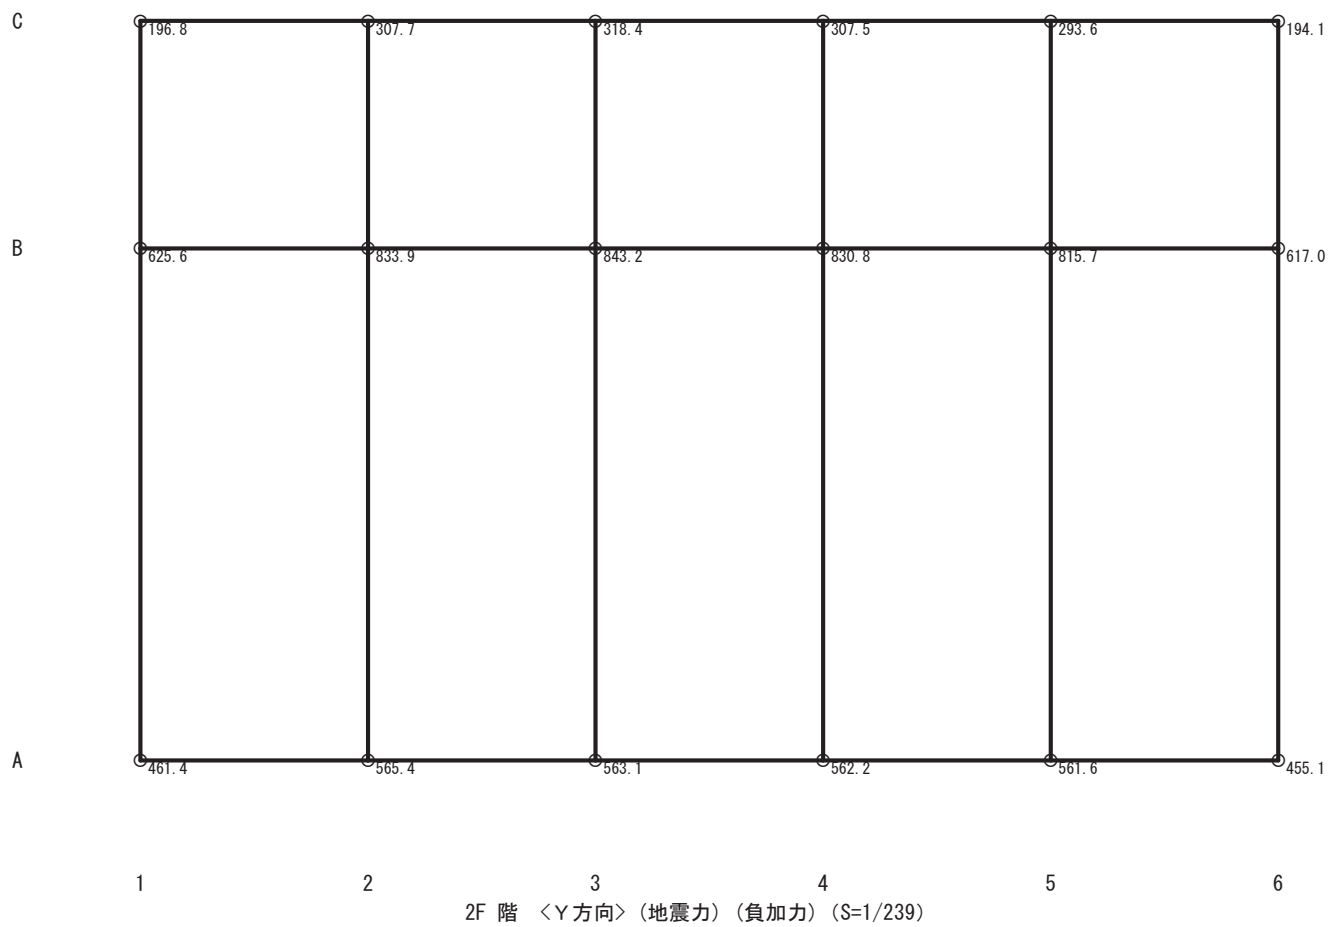

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1266.24	(13.5)	1266.24	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1670.98	(17.9)	1670.98	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1700.50	(18.2)	1700.50	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1724.64	(18.4)	1724.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1707.12	(18.3)	1707.12	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1283.74	(13.7)	1283.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9353.21	(100.0)	9353.21	0.00	(100.0)	(0.0)

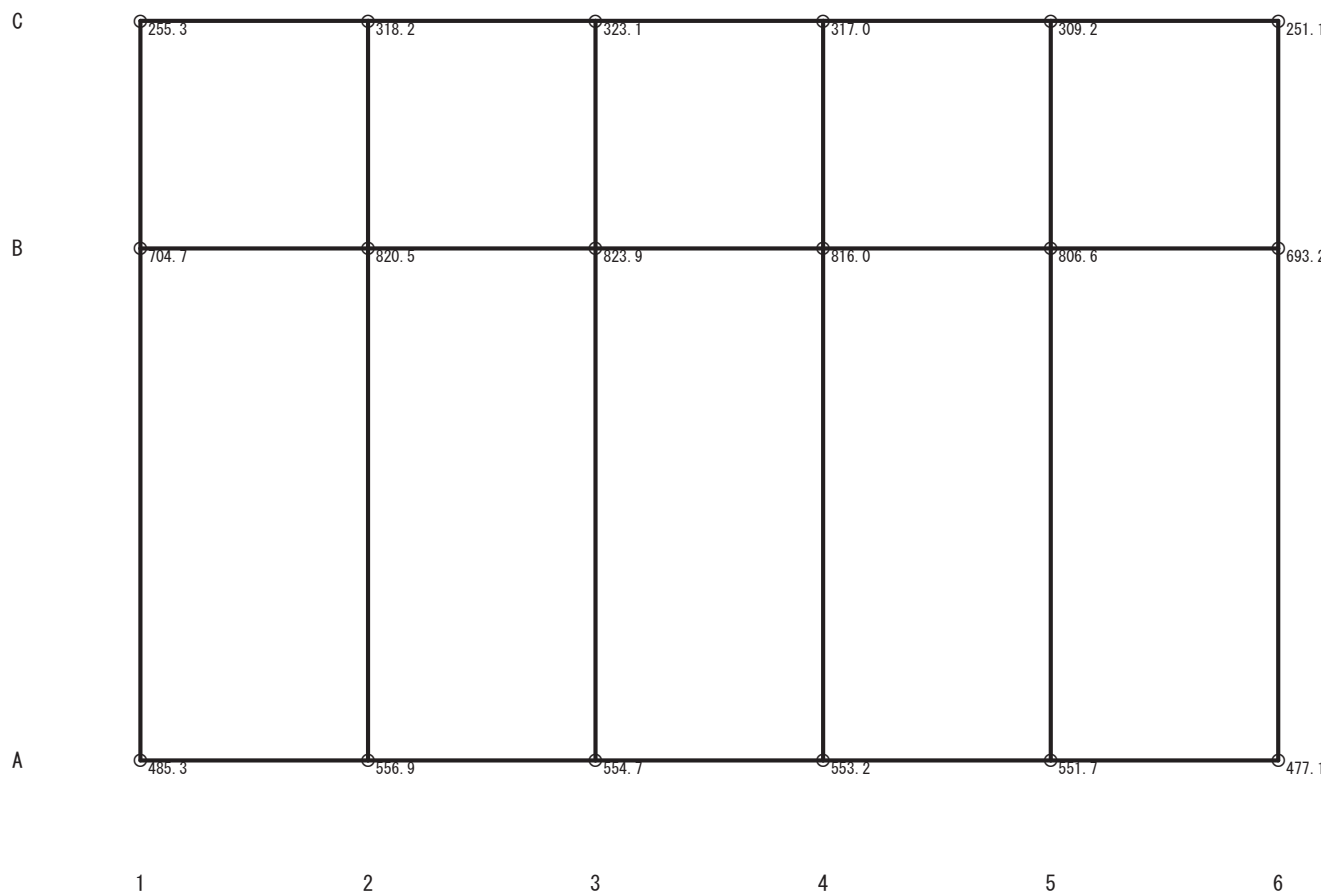

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1421.37	(14.8)	1421.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1667.57	(17.3)	1667.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1686.16	(17.5)	1686.16	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1701.75	(17.7)	1701.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1695.67	(17.6)	1695.67	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1445.29	(15.0)	1445.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9617.81	(100.0)	9617.81	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2819.05	2819.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2819.05	0.00	2819.05
9F	4174.72	4174.72	(100.0)	0.00	(0.0)	4174.72	0.00	4174.72
8F	5314.66	5314.66	(100.0)	0.00	(0.0)	5314.66	0.00	5314.66
7F	6302.22	6302.22	(100.0)	0.00	(0.0)	6302.22	0.00	6302.22
6F	7151.52	7151.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7151.52	0.00	7151.52
5F	7872.81	7872.81	(100.0)	0.00	(0.0)	7872.81	0.00	7872.81
4F	8482.58	8482.58	(100.0)	0.00	(0.0)	8482.58	0.00	8482.58
3F	8975.98	8975.98	(100.0)	0.00	(0.0)	8975.98	0.00	8975.98
2F	9353.21	9353.21	(100.0)	0.00	(0.0)	9353.21	0.00	9353.21
1F	9617.81	9617.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9617.81	0.00	9617.81

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	0.6837	400.0	1/585
9F	A	1	0.9848	400.0	1/406
8F	A	1	1.1891	400.0	1/336
7F	A	1	1.3130	400.0	1/304
6F	A	1	1.4563	400.0	1/274
5F	A	1	1.5695	400.0	1/254


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1. 5652	400. 0	1/255
3F	A	1	1. 6150	400. 0	1/247
2F	A	1	1. 5758	400. 0	1/253
1F	A	1	1. 0742	400. 0	1/372


A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
 C_i : 層せん断力係数
 Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

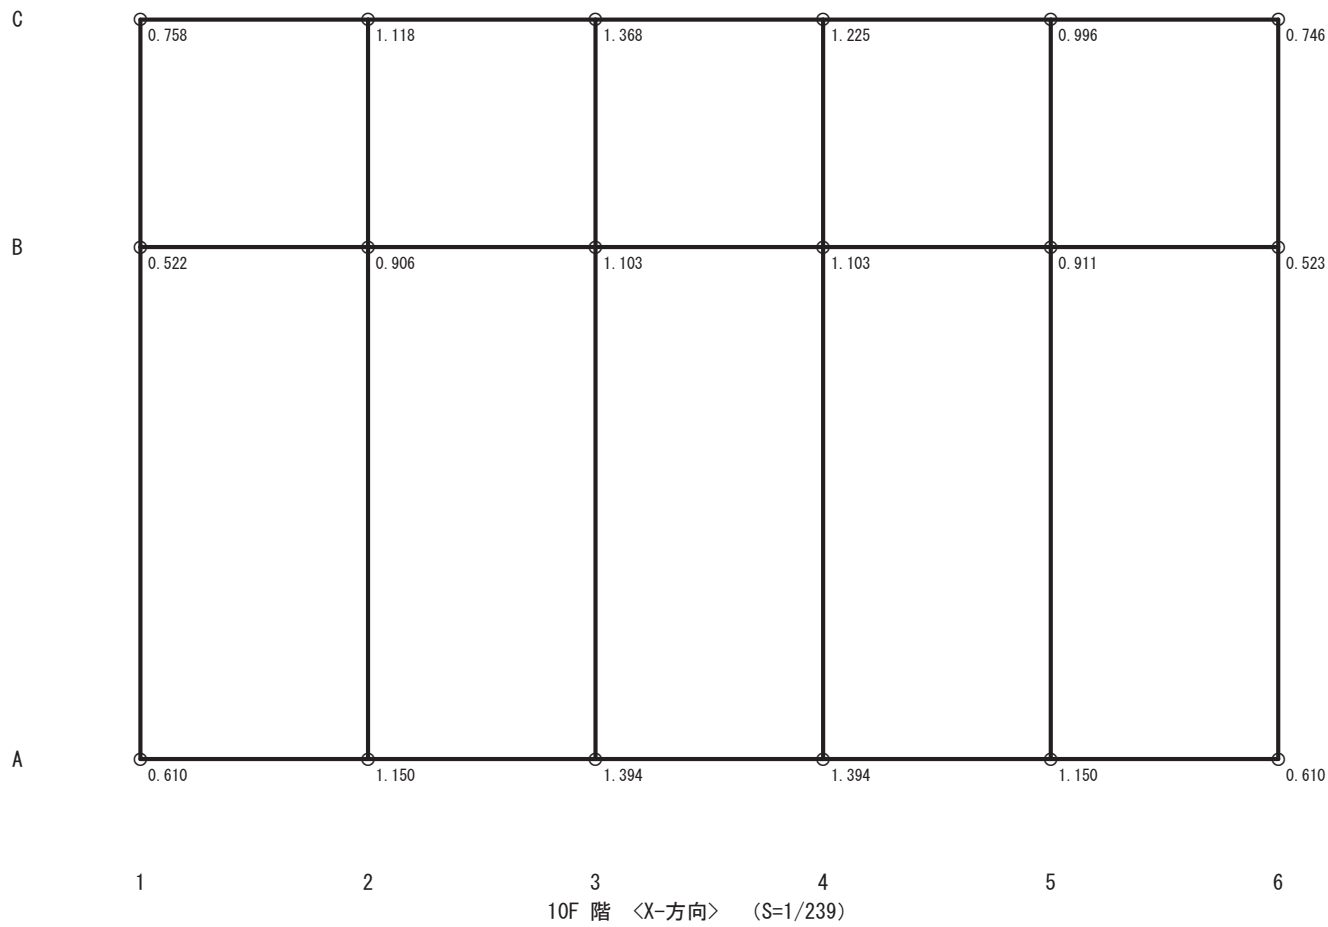


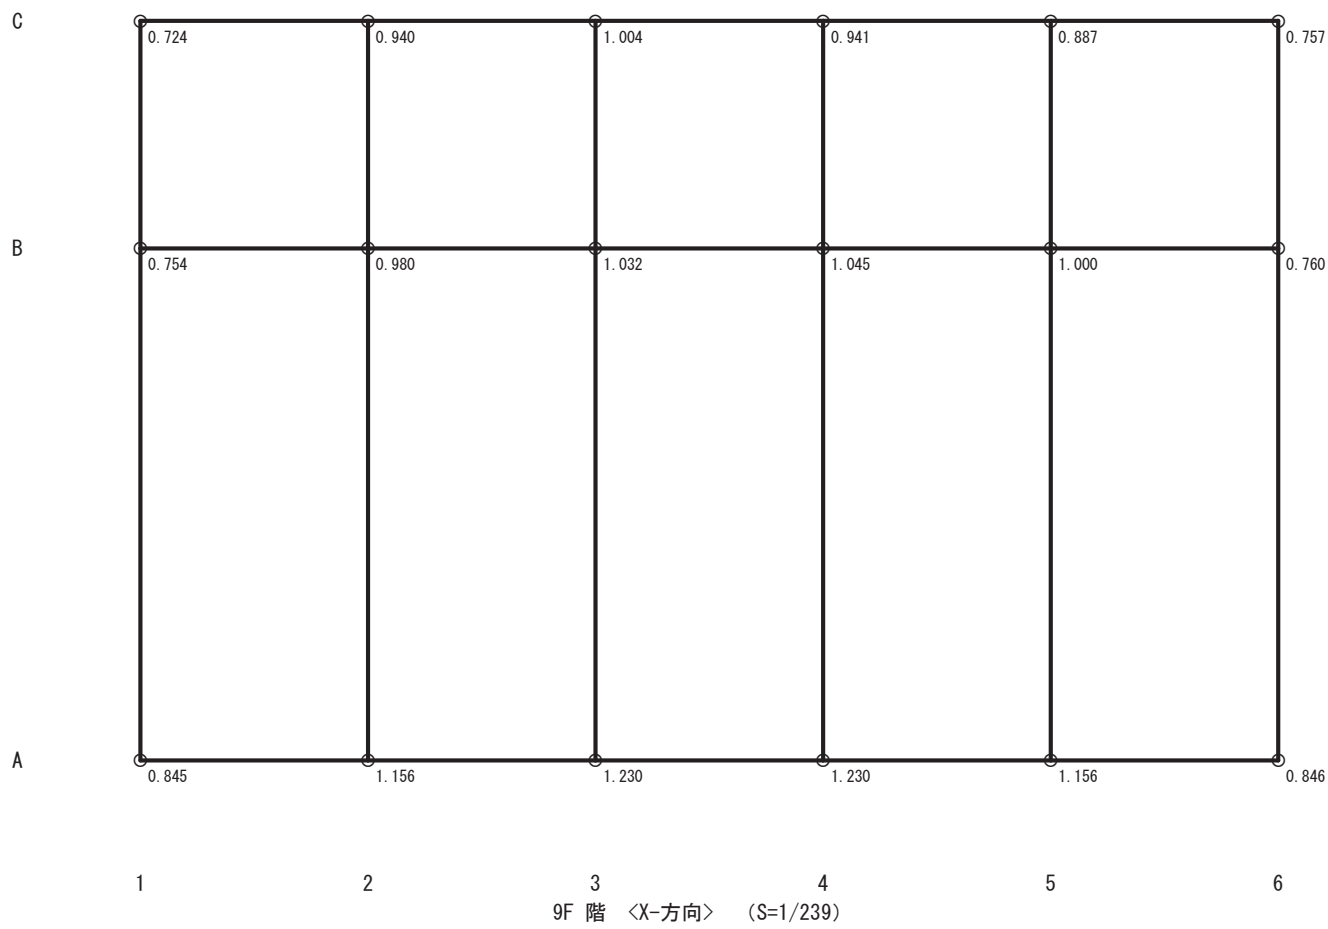


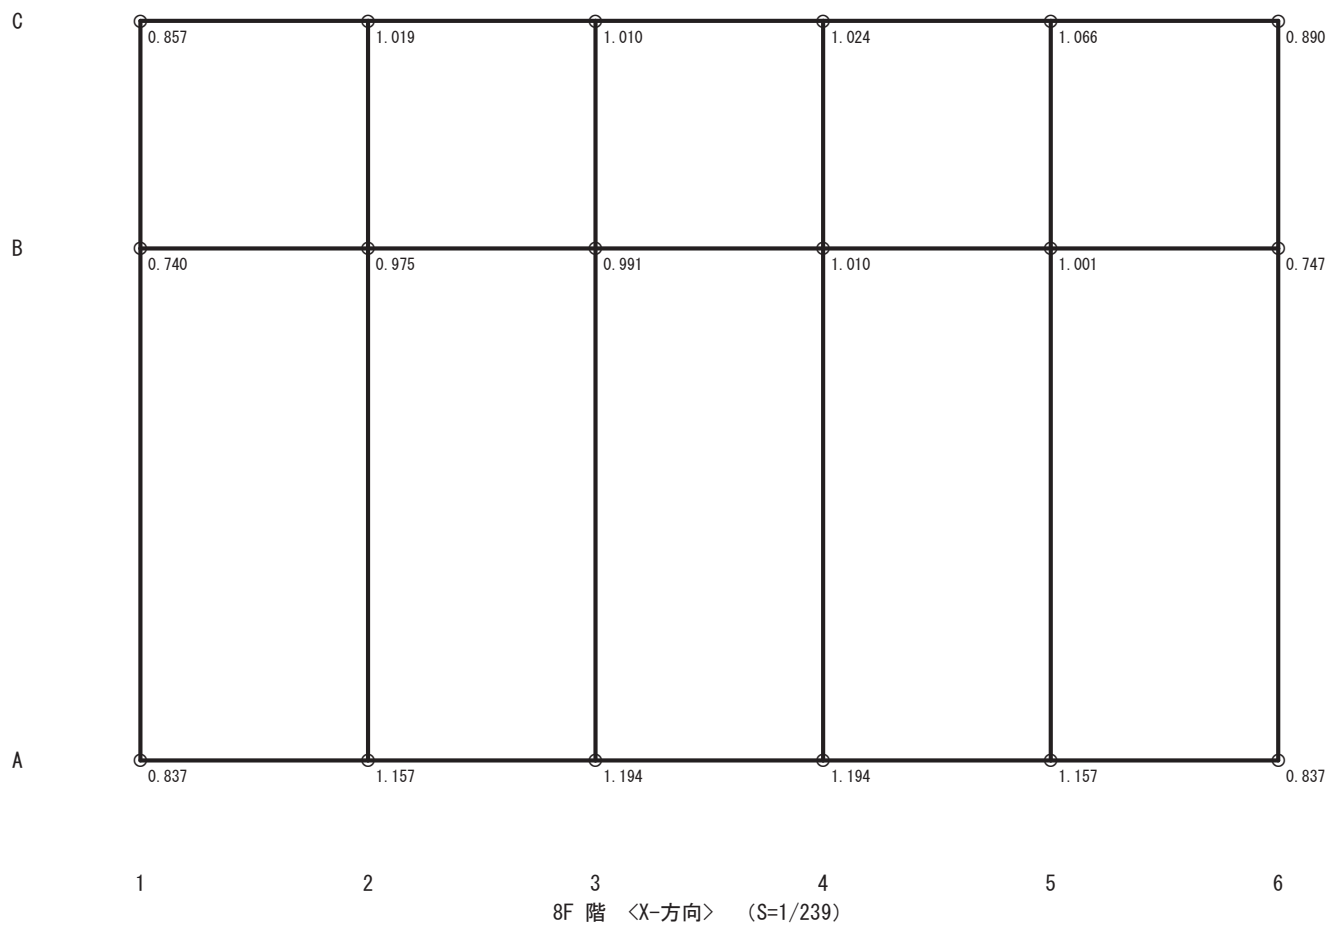


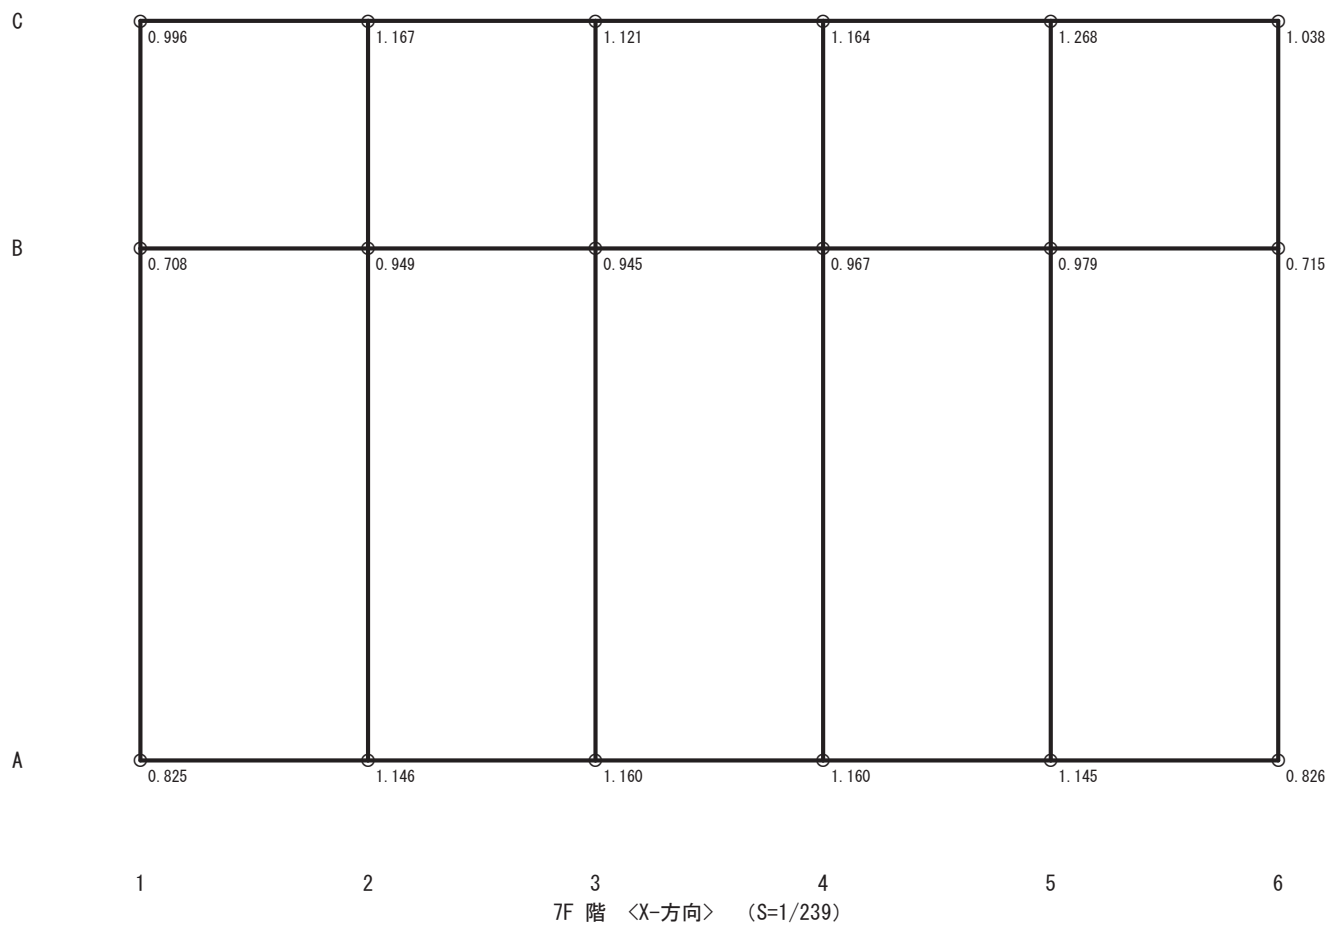


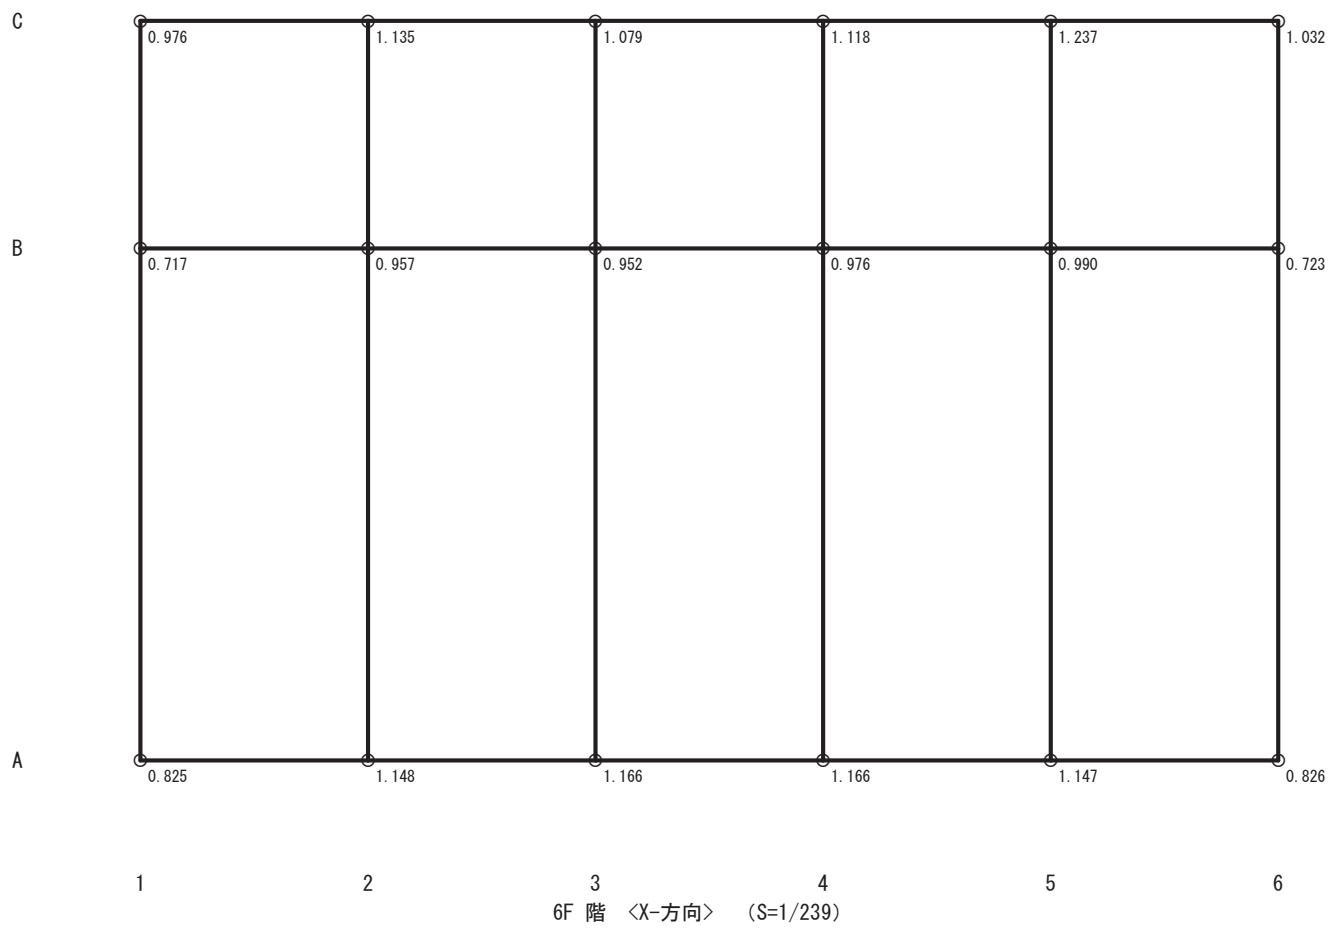


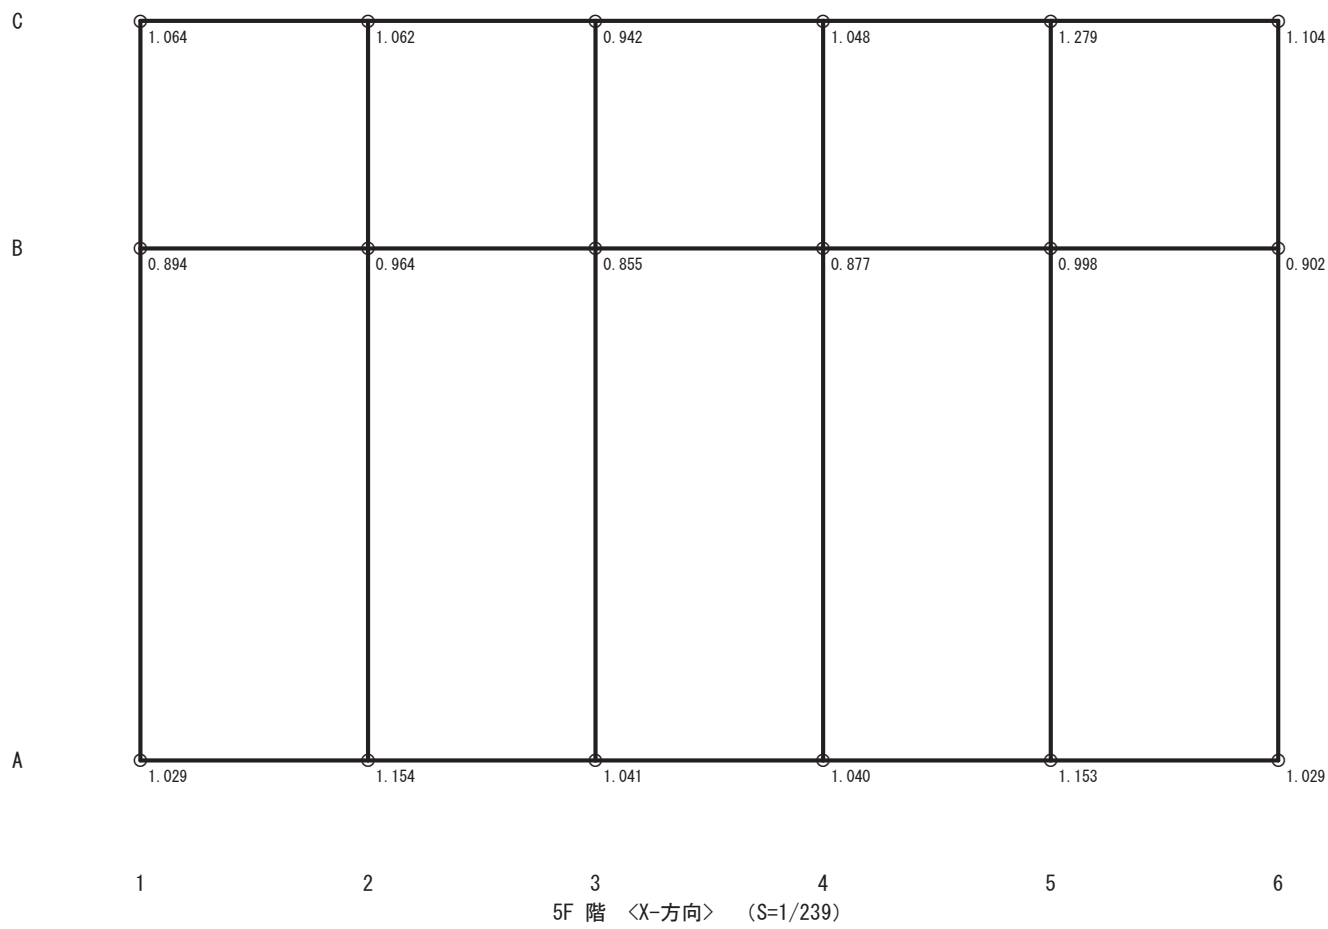


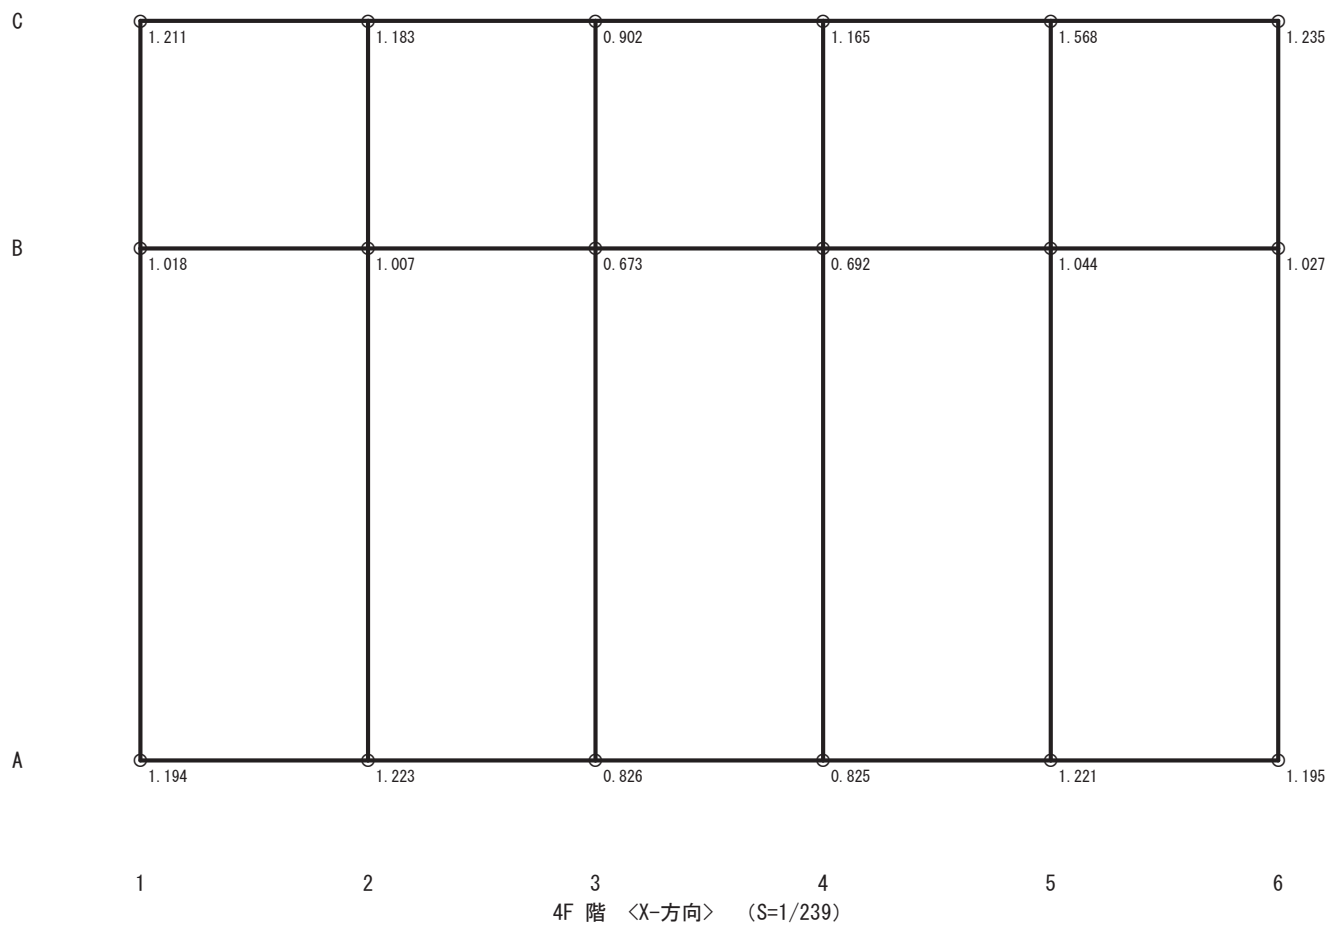


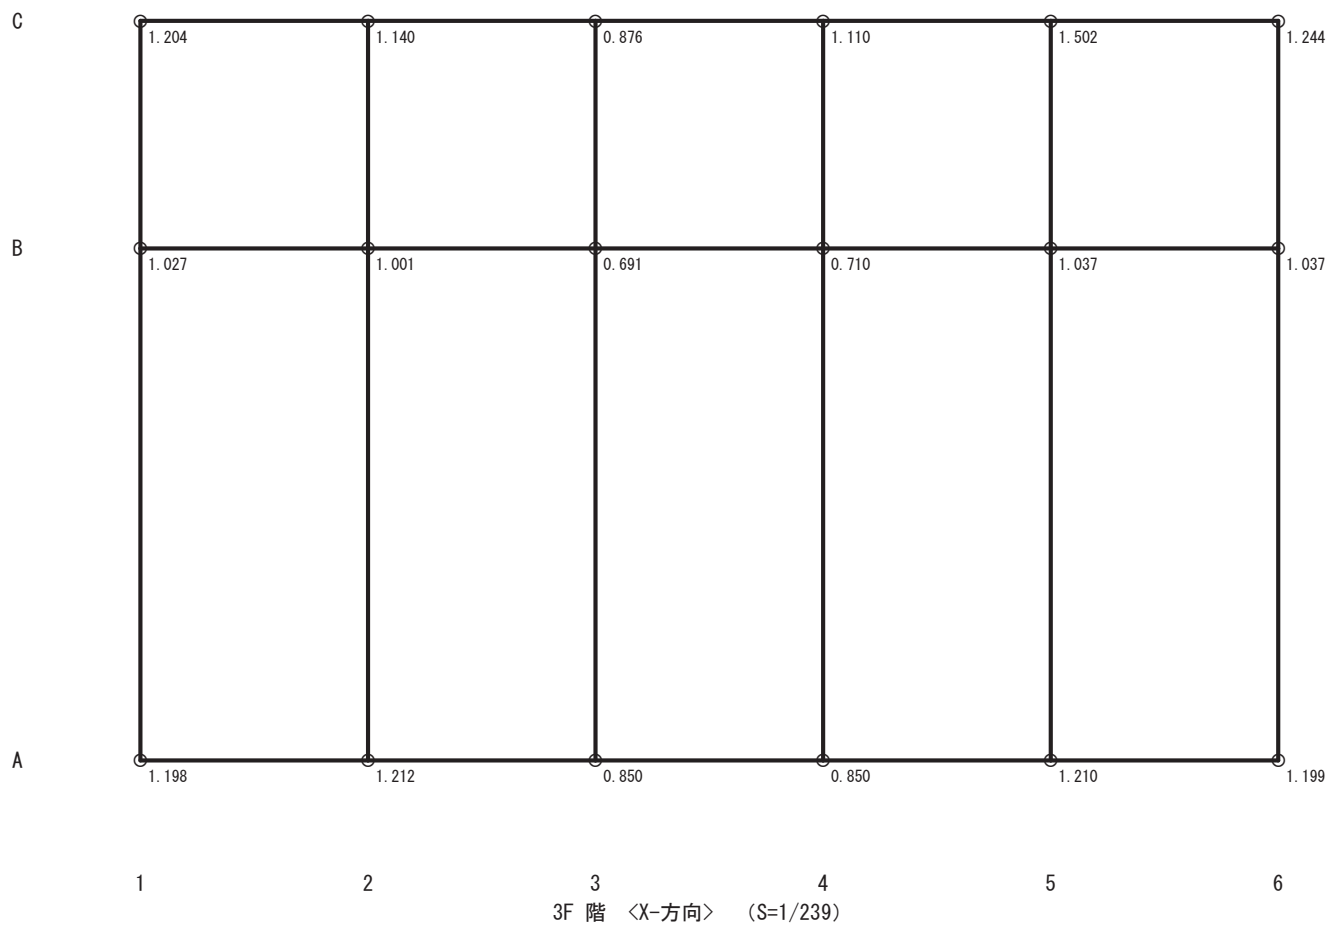


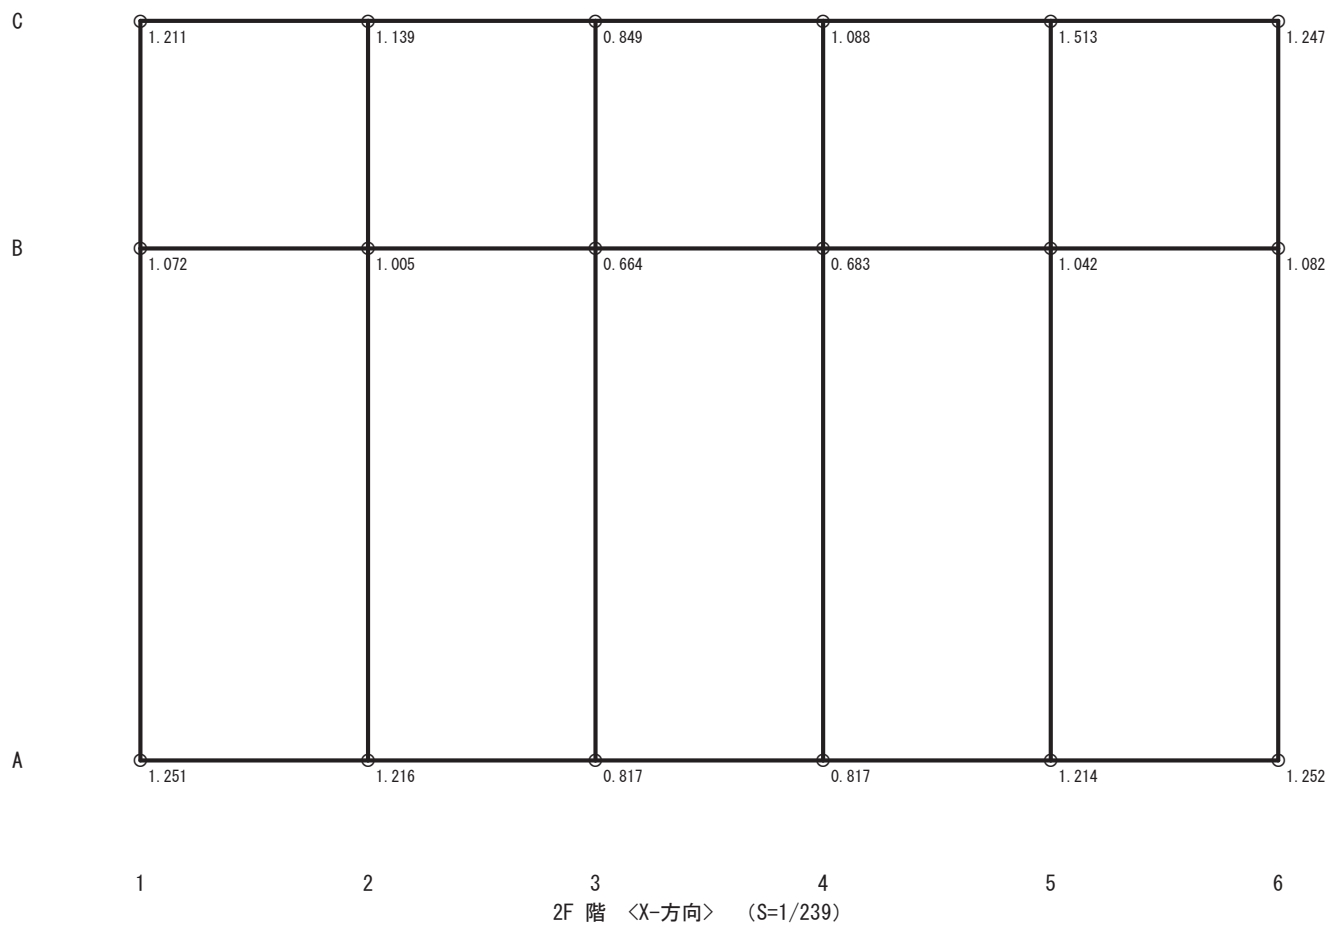


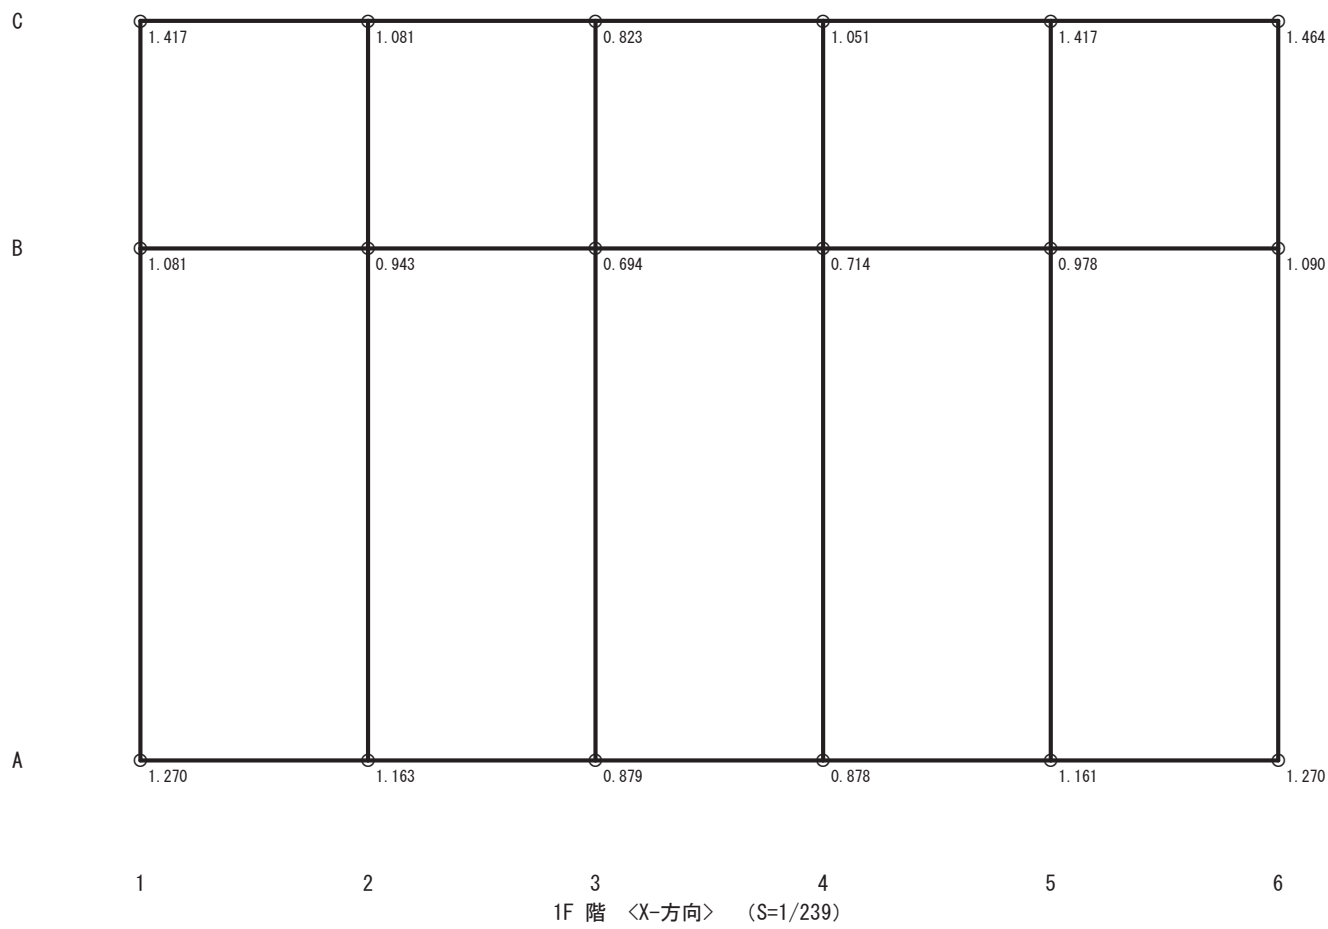


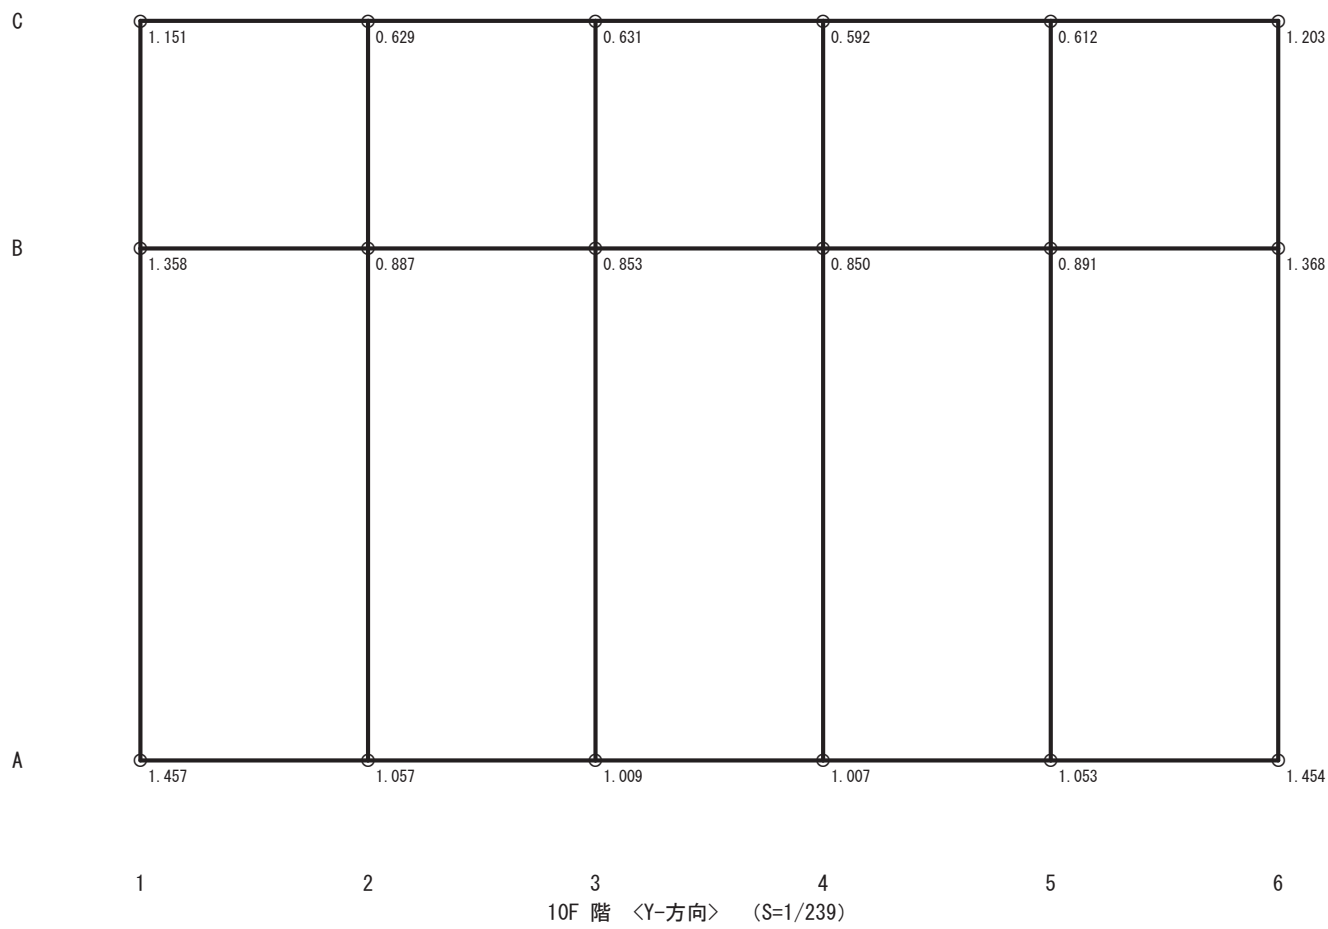


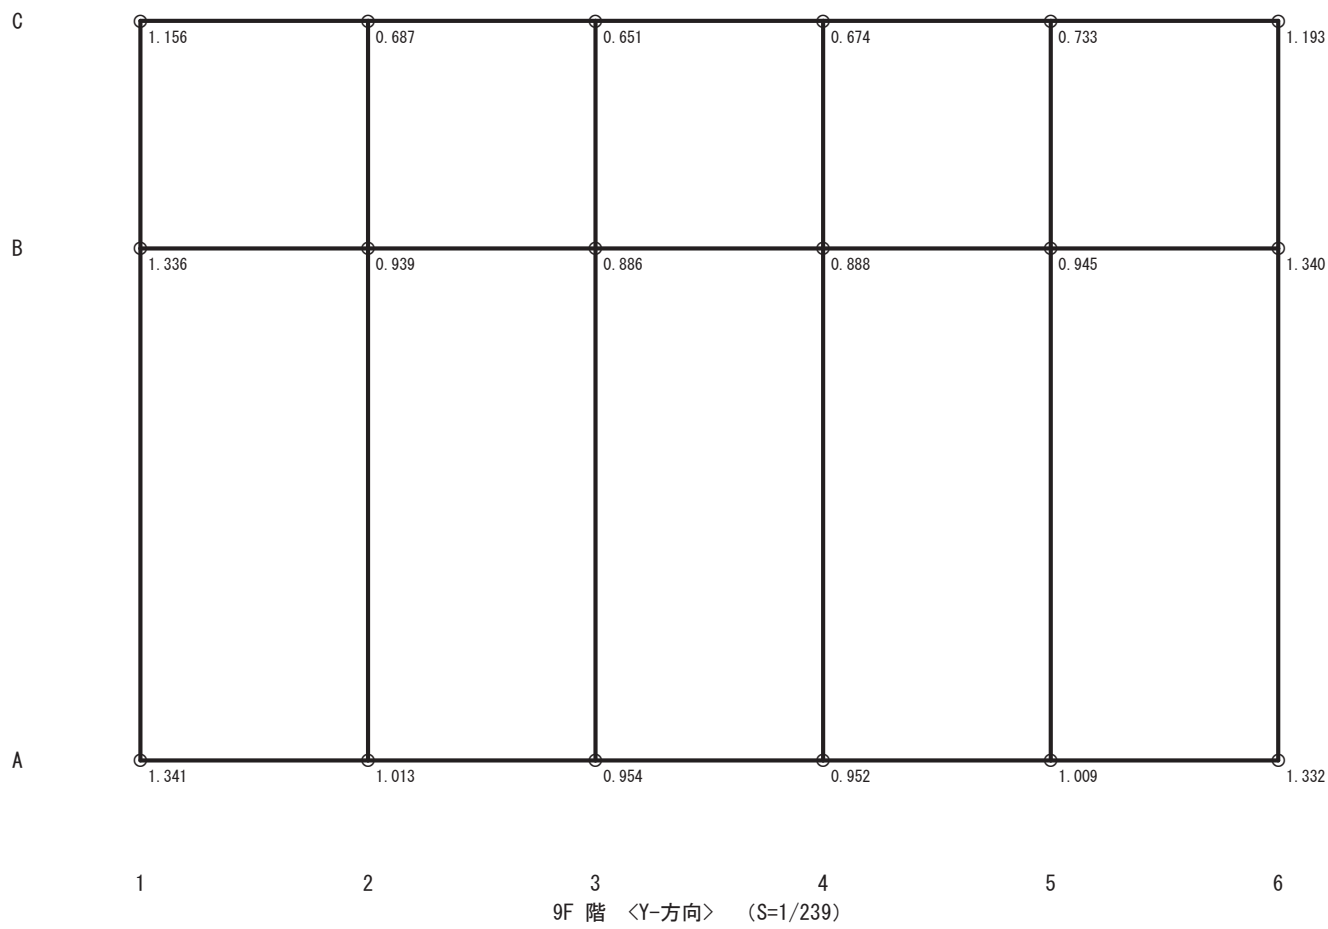


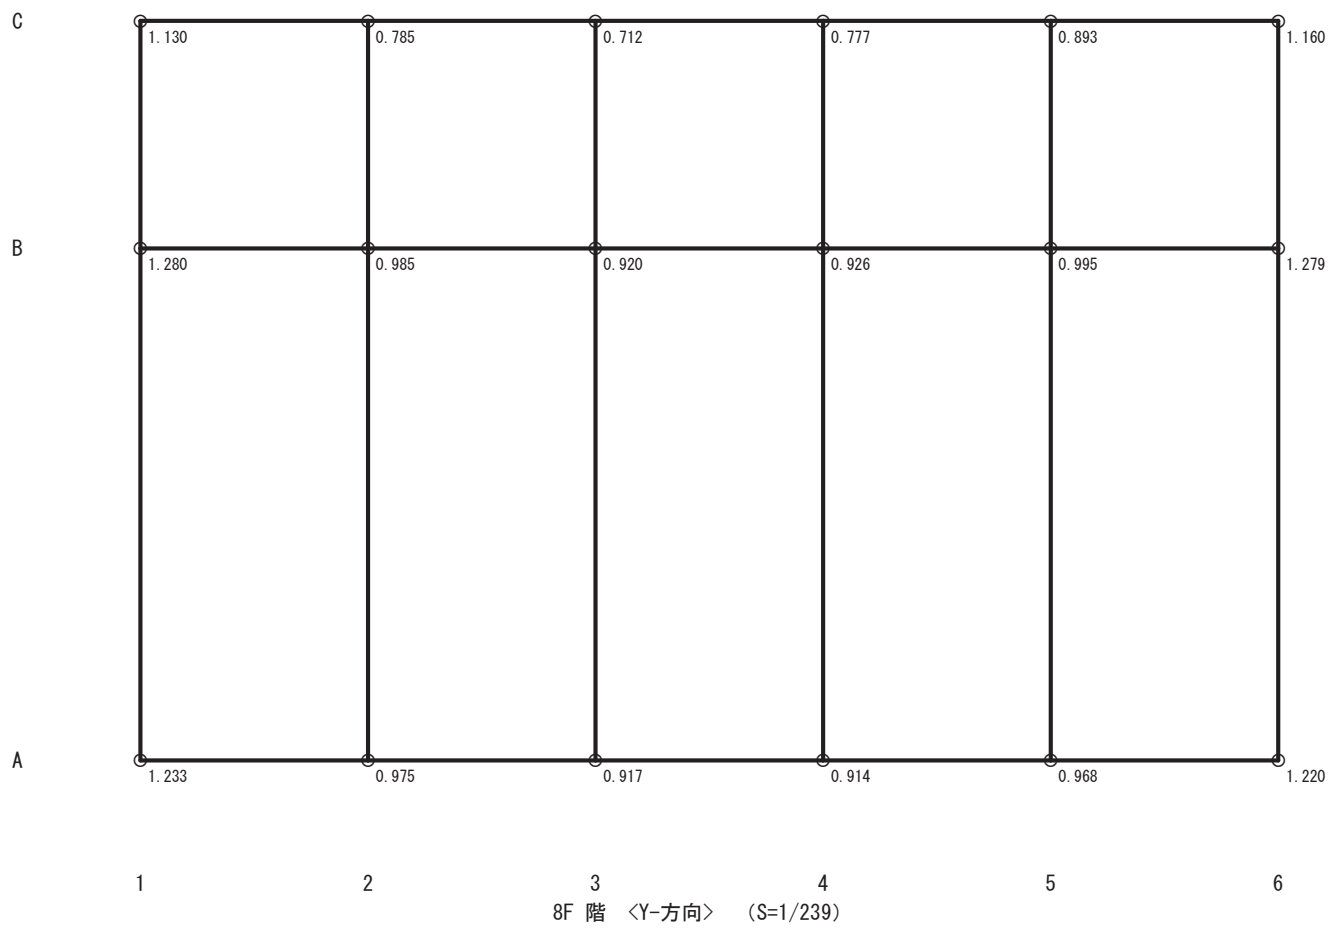


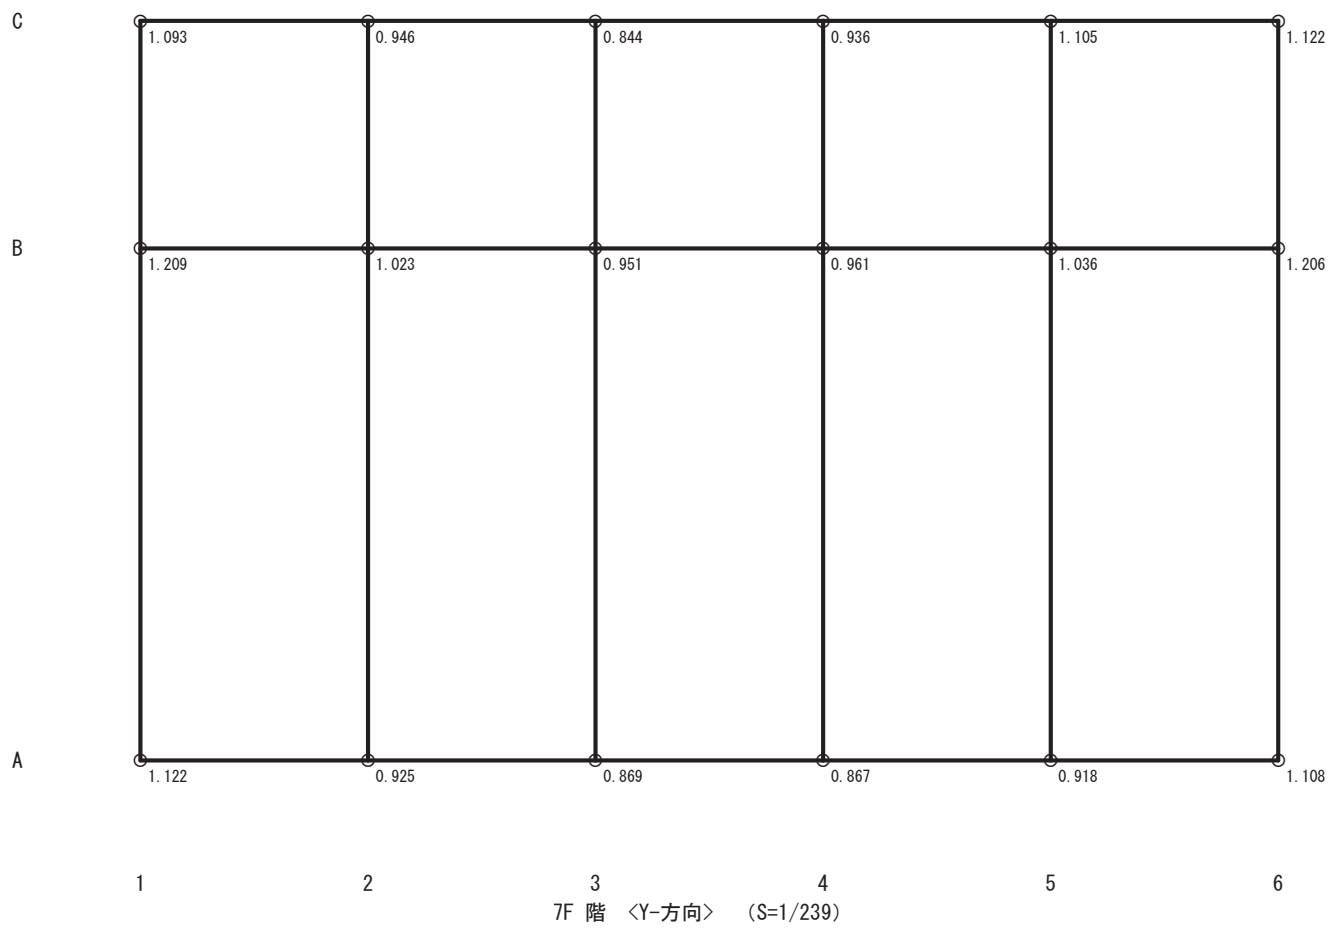


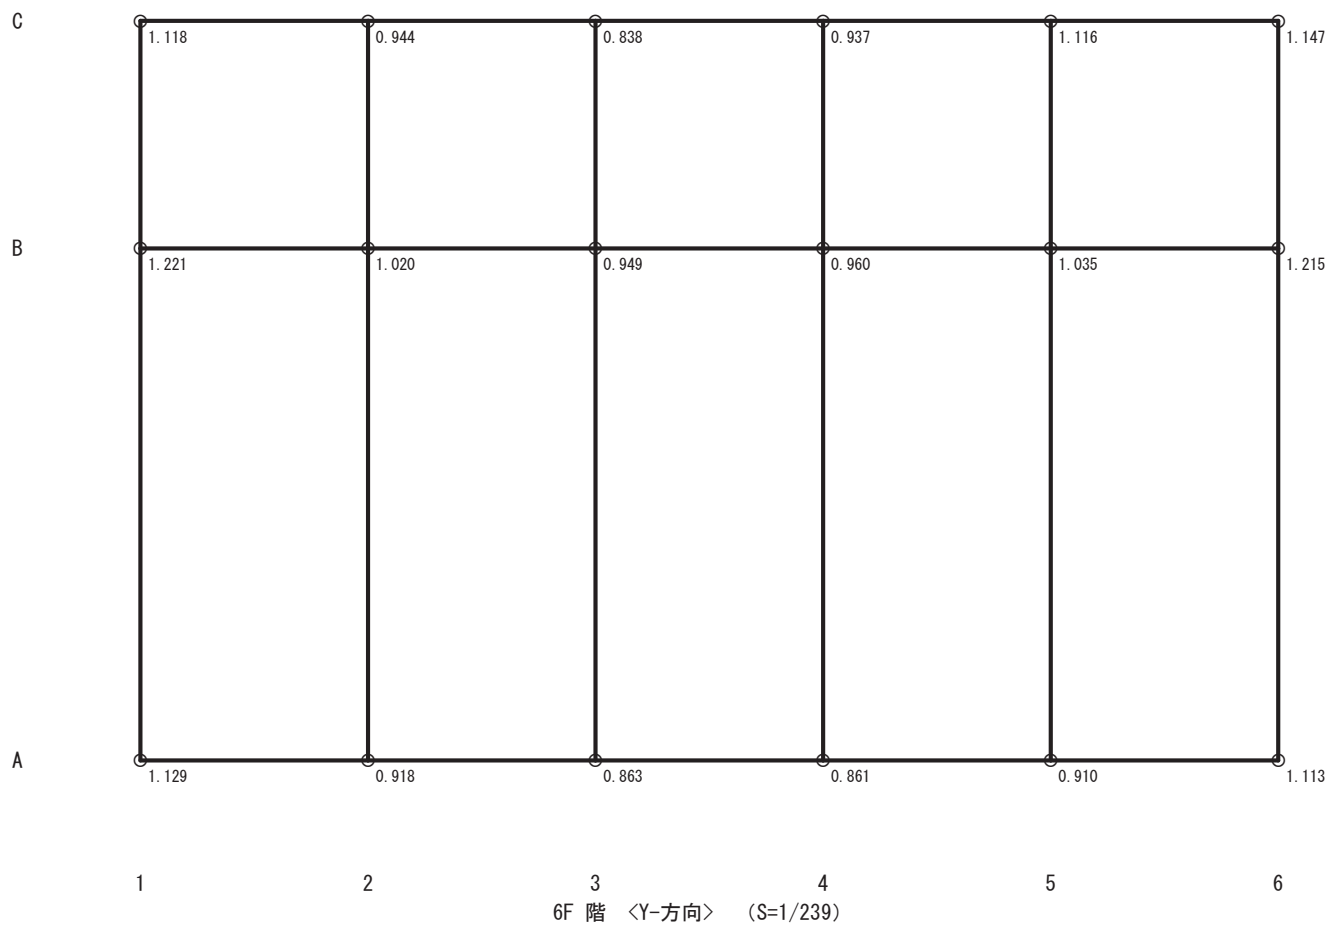


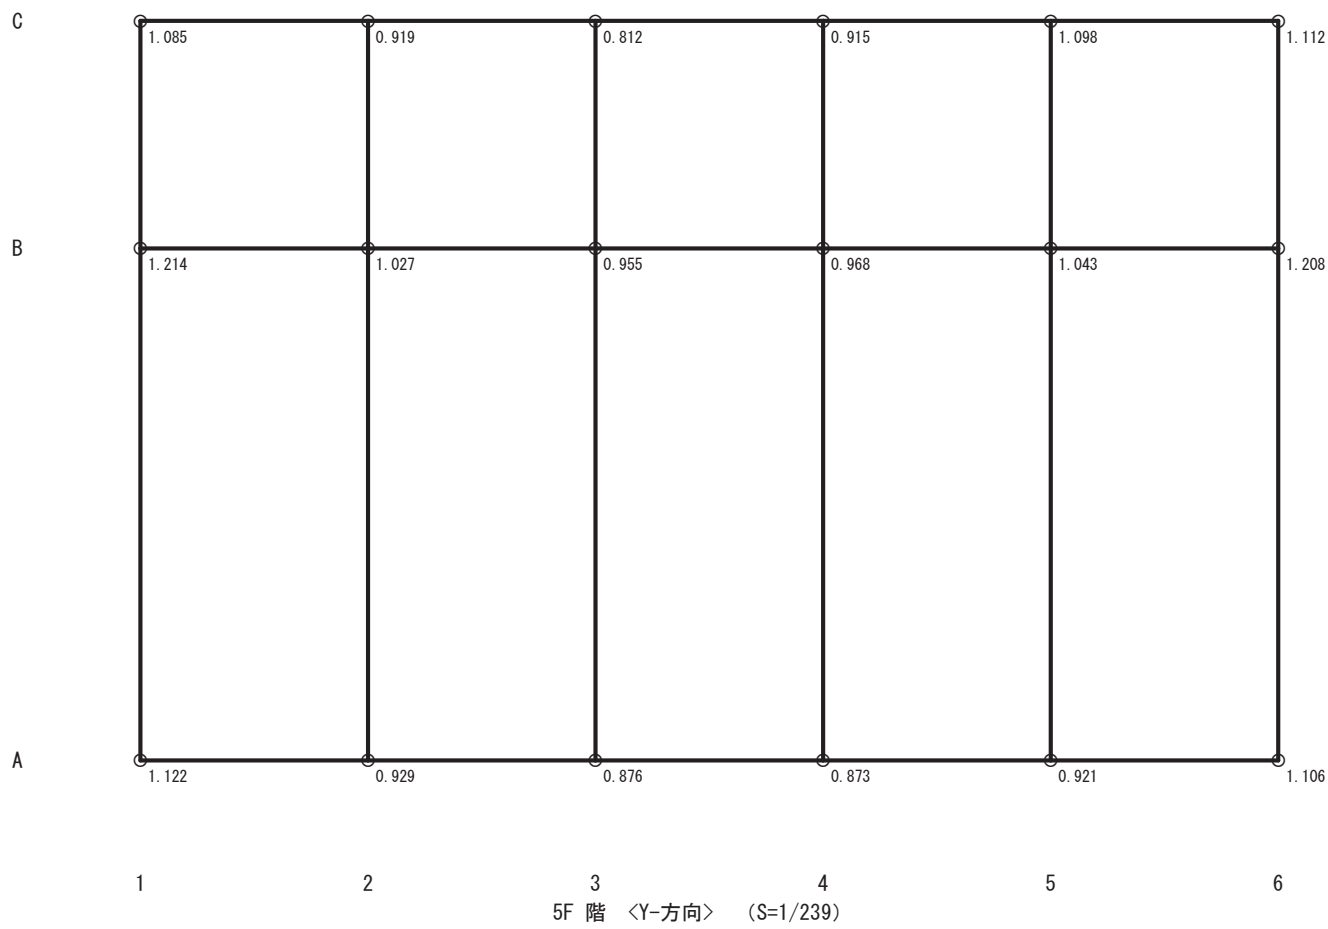

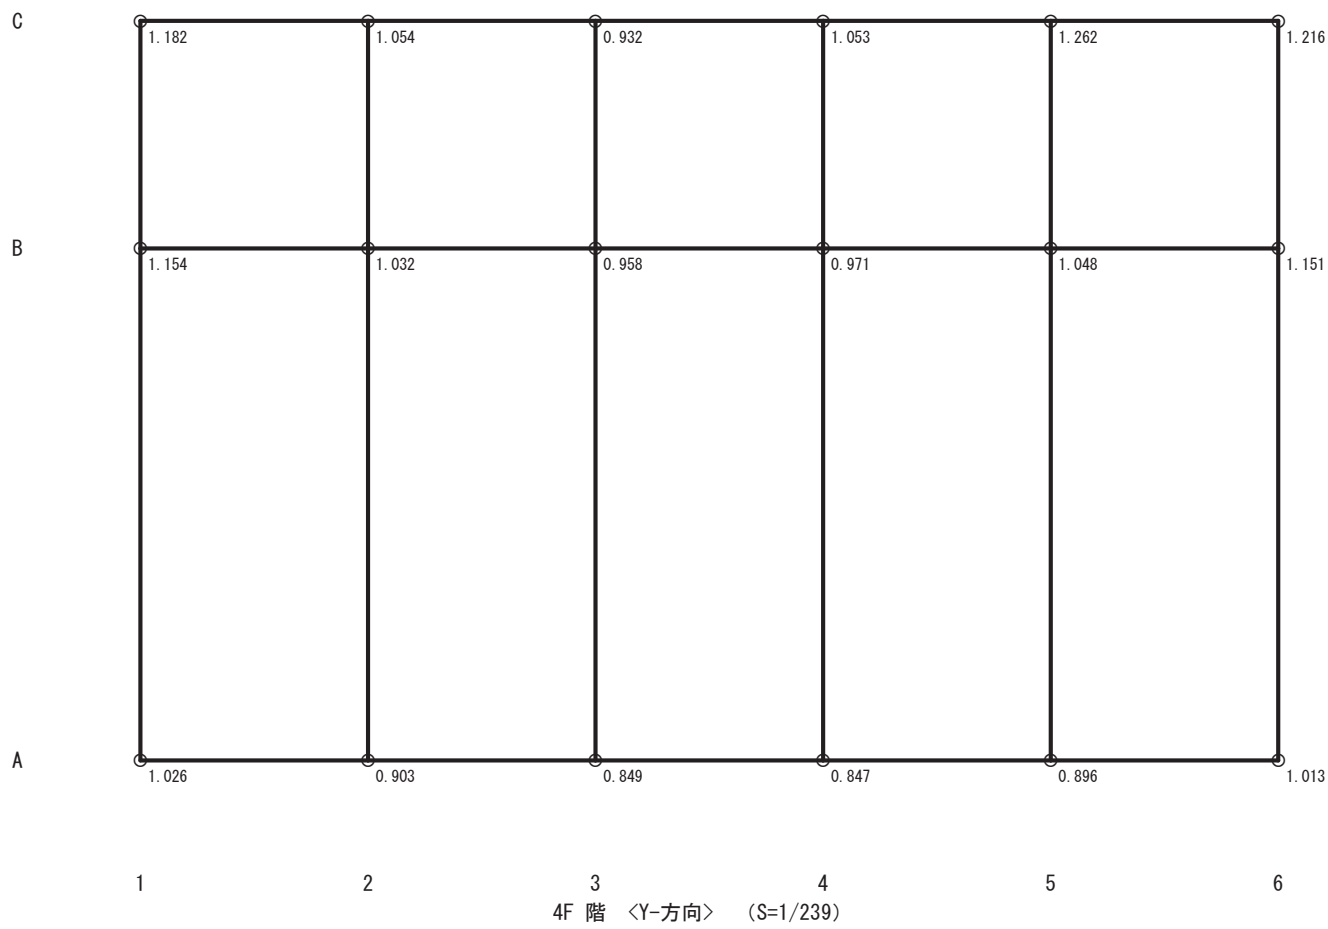

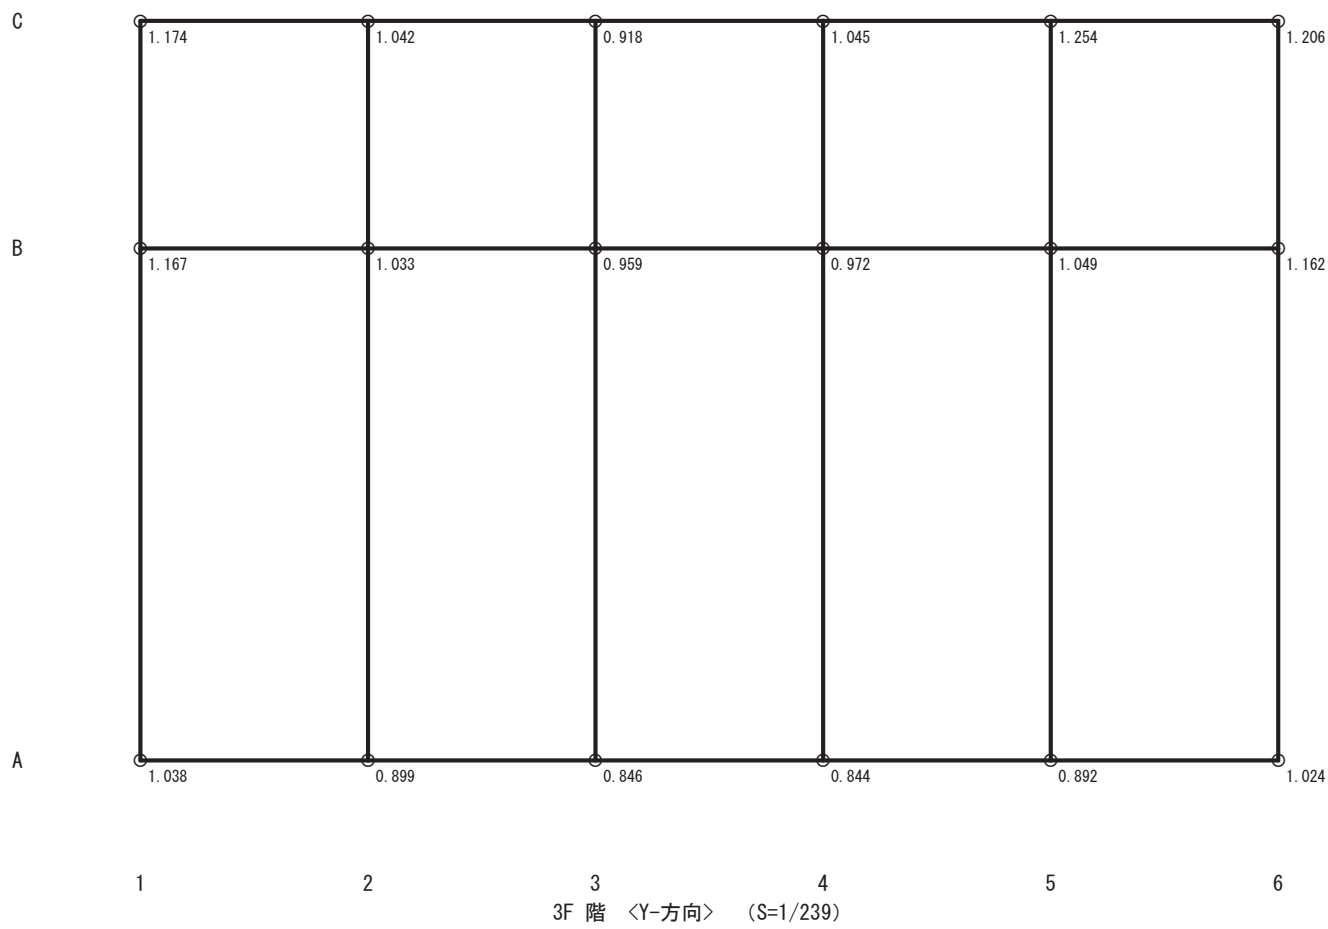


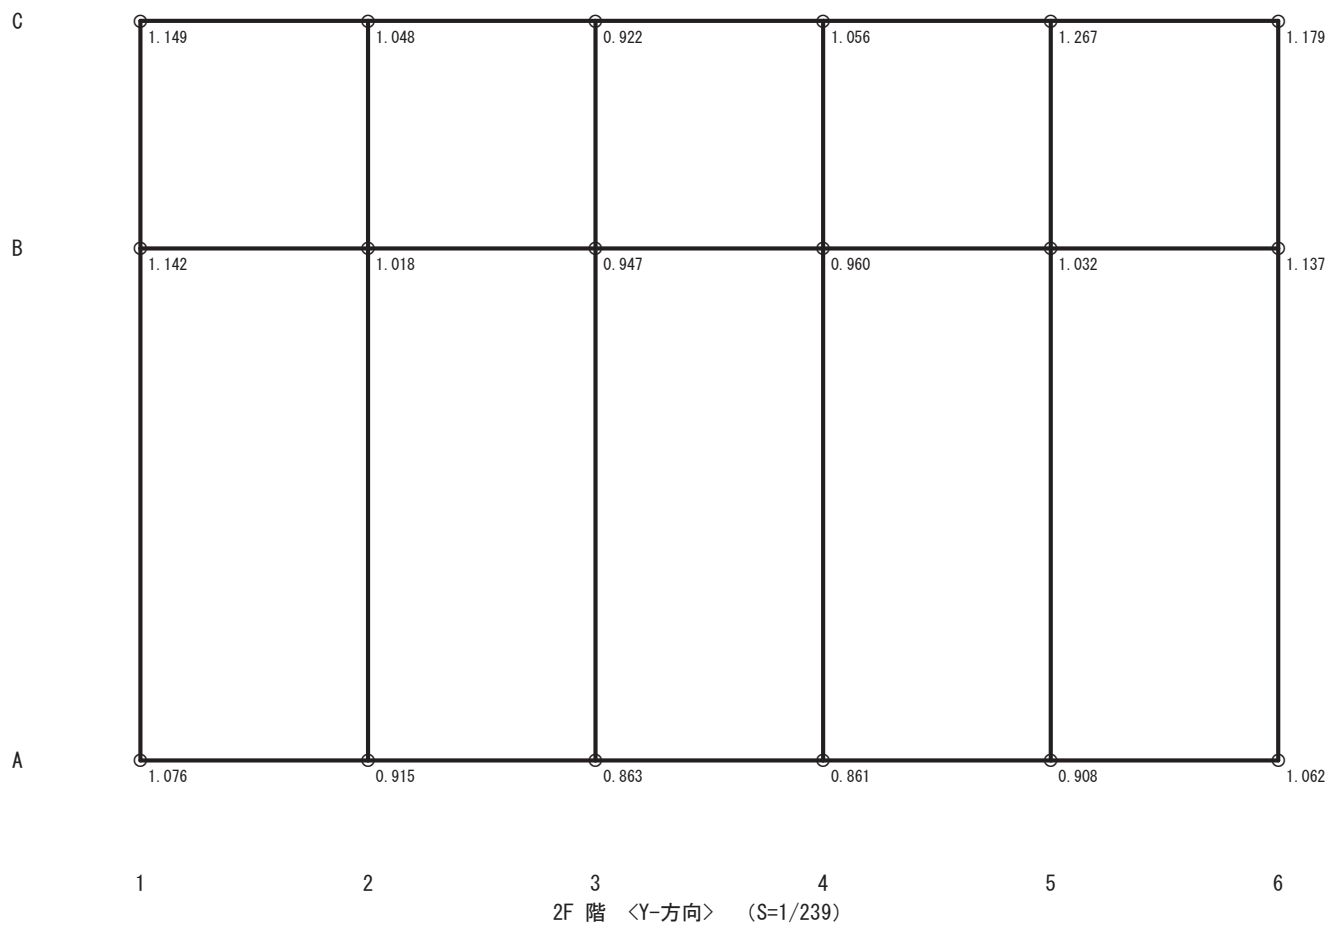


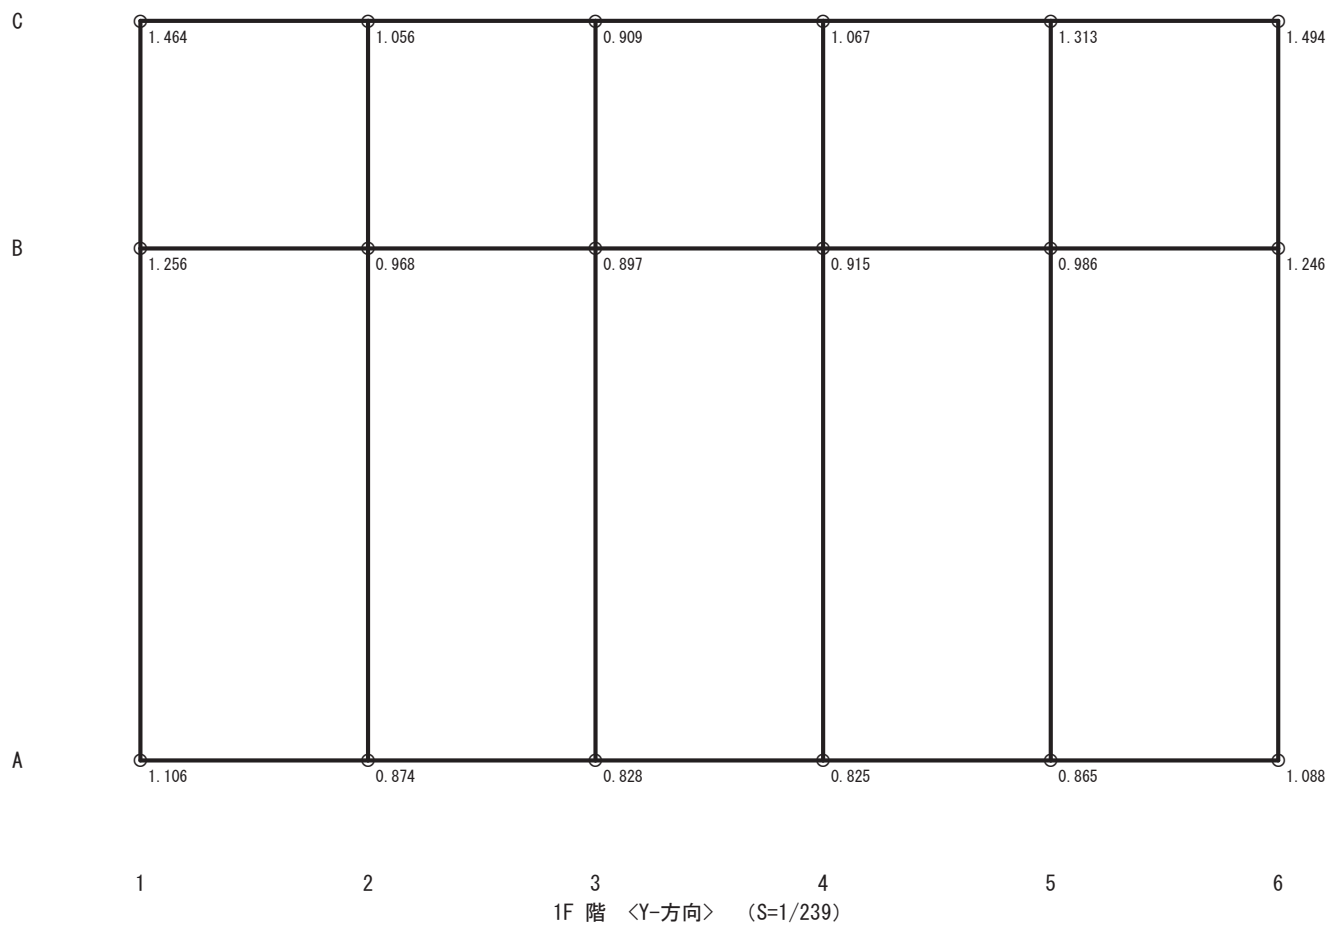


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

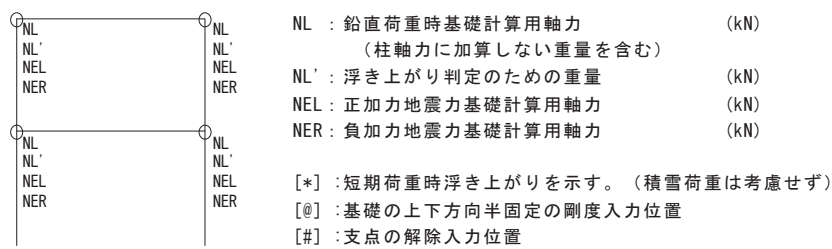

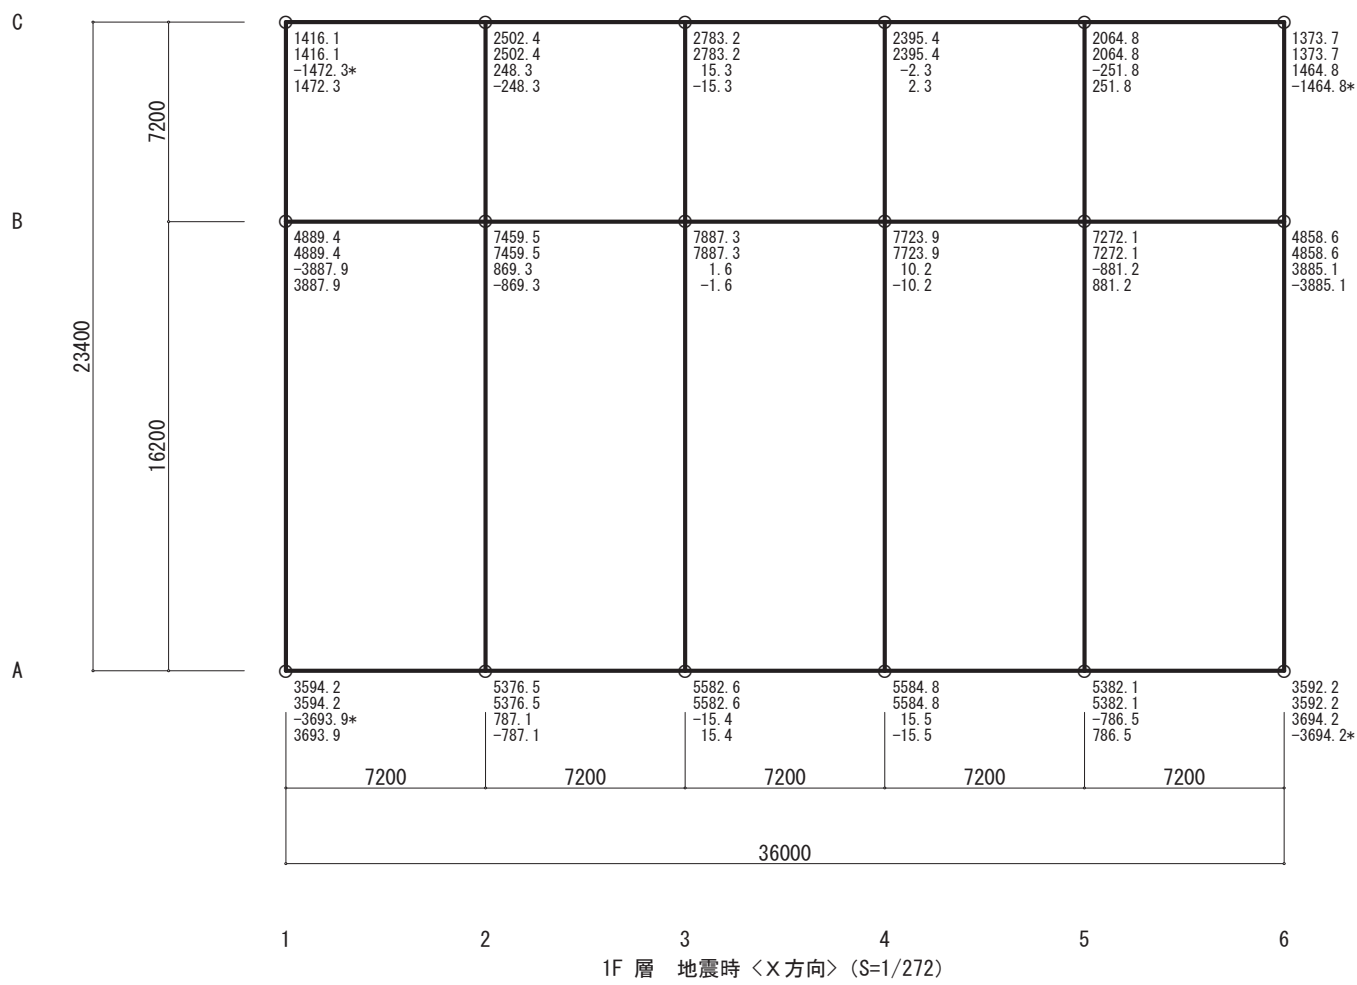

Σ = 81739. 0

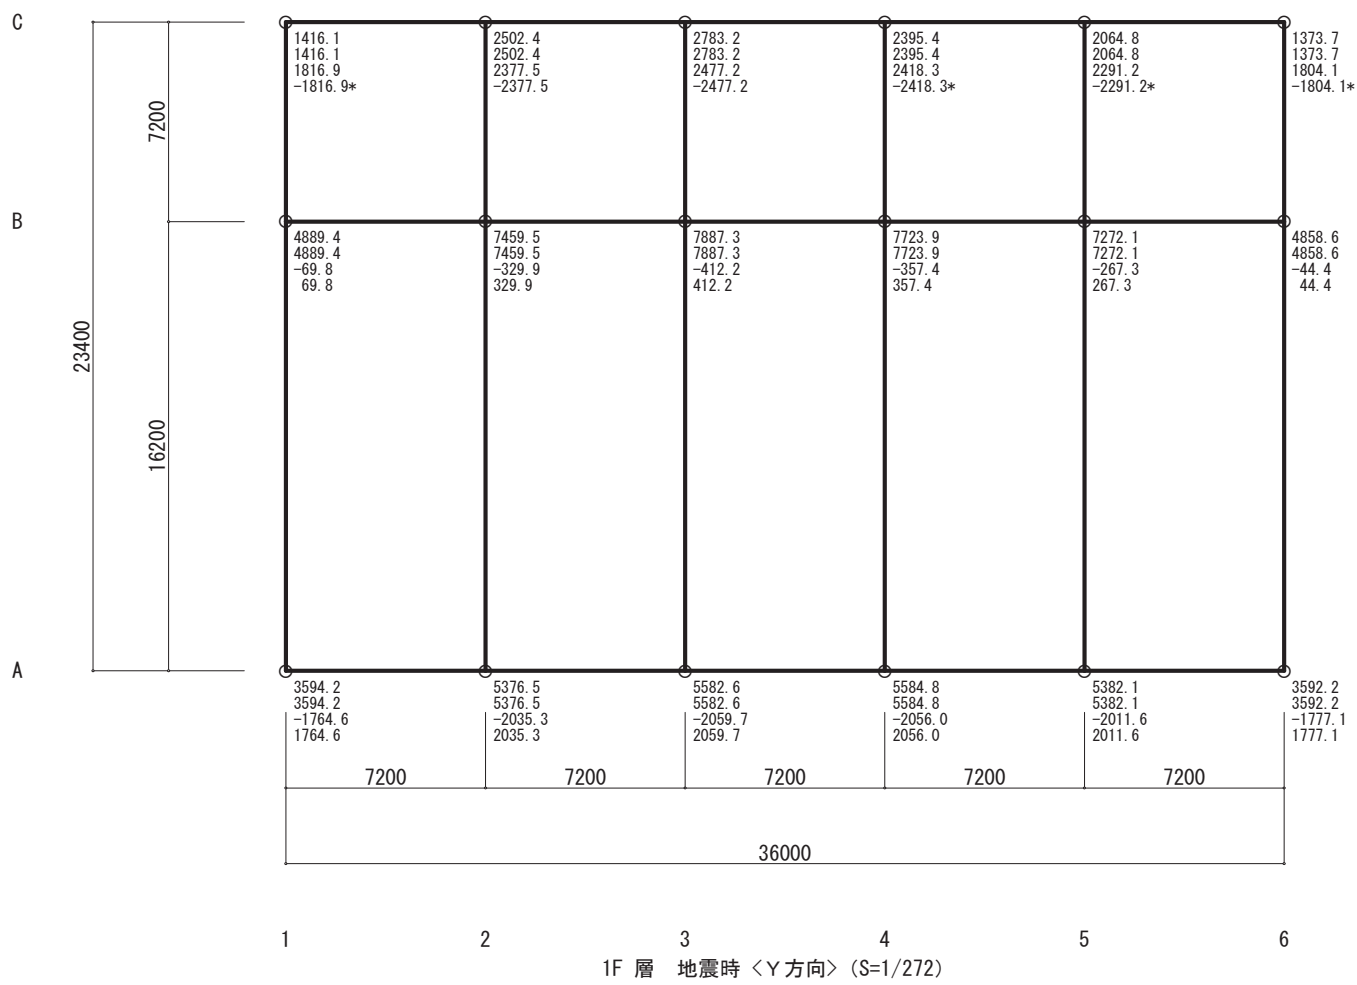

Σ = 81739. 0

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
- : (柱軸力に加算しない重量を含む)
- NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
- NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- [*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
- [@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
- [#] :支点の解除入力位置

地震時 <X 方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1416. 11	2502. 41	2783. 18	2395. 41	2064. 82	1373. 67
	NL'	1416. 11	2502. 41	2783. 18	2395. 41	2064. 82	1373. 67
	NEL	-1472. 29*	248. 33	15. 32	-2. 28	-251. 85	1464. 80
	NER	1472. 29	-248. 33	-15. 32	2. 28	251. 85	-1464. 80*
B	NL	4889. 43	7459. 51	7887. 29	7723. 93	7272. 08	4858. 60
	NL'	4889. 43	7459. 51	7887. 29	7723. 93	7272. 08	4858. 60
	NEL	-3887. 94	869. 31	1. 65	10. 22	-881. 23	3885. 07
	NER	3887. 94	-869. 31	-1. 65	-10. 22	881. 23	-3885. 07
A	NL	3594. 20	5376. 54	5582. 63	5584. 85	5382. 08	3592. 21
	NL'	3594. 20	5376. 54	5582. 63	5584. 85	5382. 08	3592. 21
	NEL	-3693. 94*	787. 13	-15. 37	15. 45	-786. 55	3694. 17
	NER	3693. 94	-787. 13	15. 37	-15. 45	786. 55	-3694. 17*

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1416.11	2502.41	2783.18	2395.41	2064.82	1373.67
	NL'	1416.11	2502.41	2783.18	2395.41	2064.82	1373.67
	NEL	1816.85	2377.52	2477.24	2418.26	2291.25	1804.07
	NER	-1816.85*	-2377.52	-2477.24	-2418.26*	-2291.25*	-1804.07*
B	NL	4889.43	7459.51	7887.29	7723.93	7272.08	4858.60
	NL'	4889.43	7459.51	7887.29	7723.93	7272.08	4858.60
	NEL	-69.77	-329.85	-412.23	-357.39	-267.27	-44.40
	NER	69.77	329.85	412.23	357.39	267.27	44.40
A	NL	3594.20	5376.54	5582.63	5584.85	5382.08	3592.21
	NL'	3594.20	5376.54	5582.63	5584.85	5382.08	3592.21
	NEL	-1764.58	-2035.30	-2059.73	-2055.99	-2011.55	-1777.12
	NER	1764.58	2035.30	2059.73	2055.99	2011.55	1777.12

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.6397	400.0	1/ 625	369	1.695	1.000
9F	0.9317	400.0	1/ 429		1.164	1.000
8F	1.1473	400.0	1/ 349		0.945	1.000
7F	1.2821	400.0	1/ 312		0.846	1.000
6F	1.4185	400.0	1/ 282		0.764	1.000
5F	1.4172	400.0	1/ 282		0.765	1.000
4F	1.2395	400.0	1/ 323		0.875	1.000
3F	1.2656	400.0	1/ 316		0.857	1.000
2F	1.2491	400.0	1/ 320		0.868	1.000
1F	0.8864	400.0	1/ 451		1.223	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.6827	400.0	1/ 586	331	1.771	1.000
9F	0.9816	400.0	1/ 407		1.232	1.000
8F	1.1833	400.0	1/ 338		1.022	1.000
7F	1.3051	400.0	1/ 306		0.926	1.000
6F	1.4466	400.0	1/ 277		0.836	1.000
5F	1.5587	400.0	1/ 257		0.776	1.000
4F	1.5549	400.0	1/ 257		0.778	1.000
3F	1.6042	400.0	1/ 249		0.754	1.000
2F	1.5648	400.0	1/ 256		0.773	1.000
1F	1.0659	400.0	1/ 375		1.134	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	1159. 7	1056. 5	103. 3	1489. 1	0. 069	1. 000
9F	1153. 6	1036. 4	117. 3	1489. 7	0. 079	1. 000
8F	1149. 8	1060. 5	89. 3	1493. 1	0. 060	1. 000
7F	1148. 8	1098. 0	50. 8	1491. 3	0. 034	1. 000
6F	1148. 2	1093. 1	55. 1	1491. 6	0. 037	1. 000
5F	1147. 7	1084. 3	63. 4	1453. 9	0. 044	1. 000
4F	1147. 2	1110. 3	36. 9	1397. 6	0. 026	1. 000
3F	1146. 7	1101. 0	45. 7	1393. 7	0. 033	1. 000
2F	1146. 4	1096. 8	49. 6	1396. 6	0. 036	1. 000
1F	1146. 3	1091. 8	54. 6	1433. 4	0. 038	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
10F	1800. 0	1801. 1	1. 2	1538. 7	0. 001	1. 000
9F	1791. 7	1798. 0	6. 3	1528. 9	0. 004	1. 000
8F	1788. 5	1797. 7	9. 1	1516. 4	0. 006	1. 000
7F	1786. 9	1797. 5	10. 6	1504. 8	0. 007	1. 000
6F	1785. 9	1797. 3	11. 4	1506. 4	0. 008	1. 000
5F	1785. 2	1797. 2	12. 0	1524. 7	0. 008	1. 000
4F	1784. 8	1797. 0	12. 2	1565. 5	0. 008	1. 000
3F	1784. 5	1796. 8	12. 3	1569. 1	0. 008	1. 000
2F	1784. 3	1796. 8	12. 6	1563. 2	0. 008	1. 000
1F	1784. 1	1797. 9	13. 9	1571. 8	0. 009	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負とも同じ

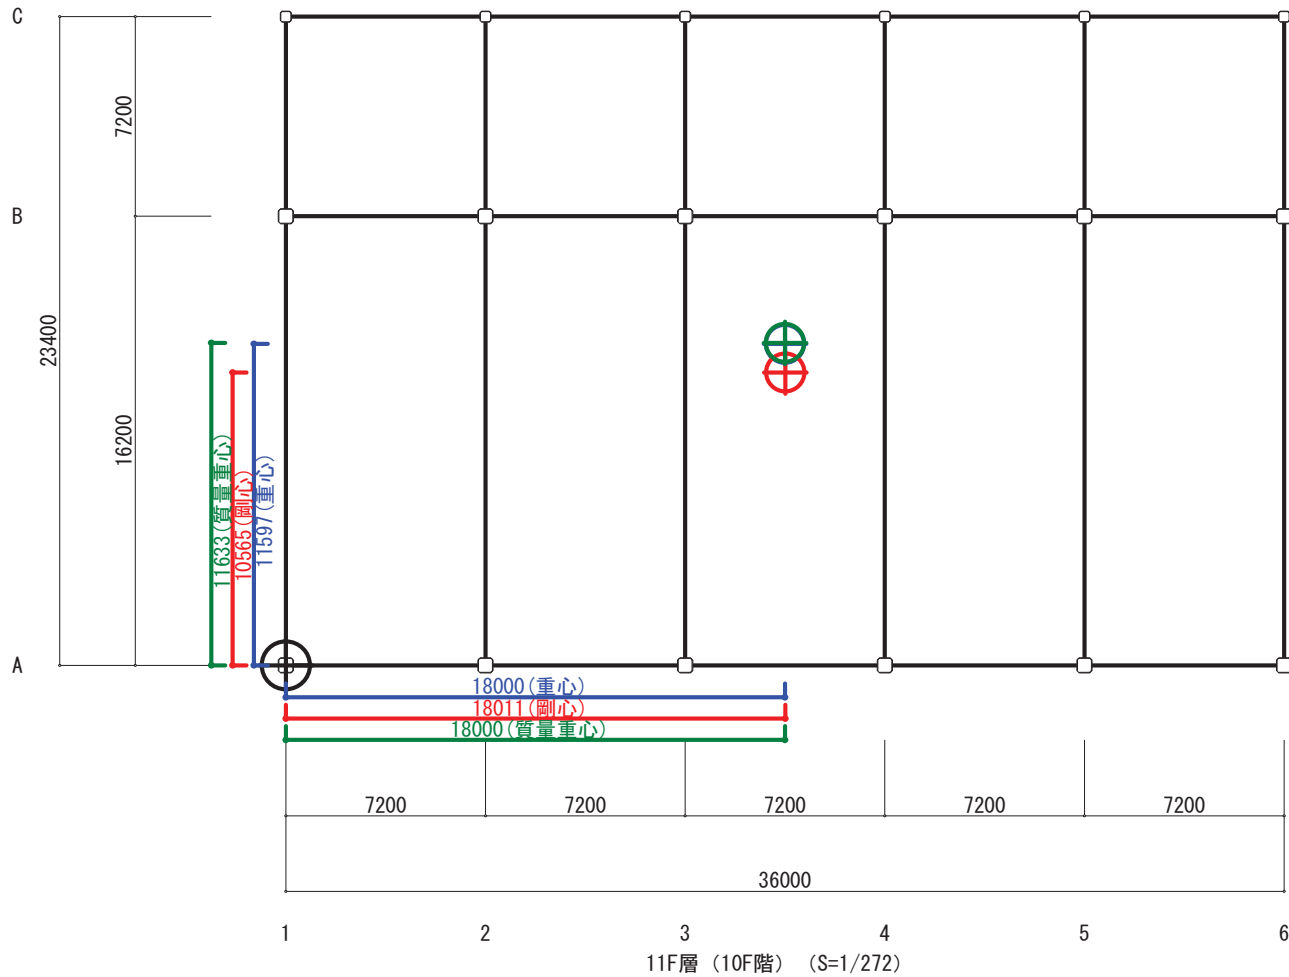


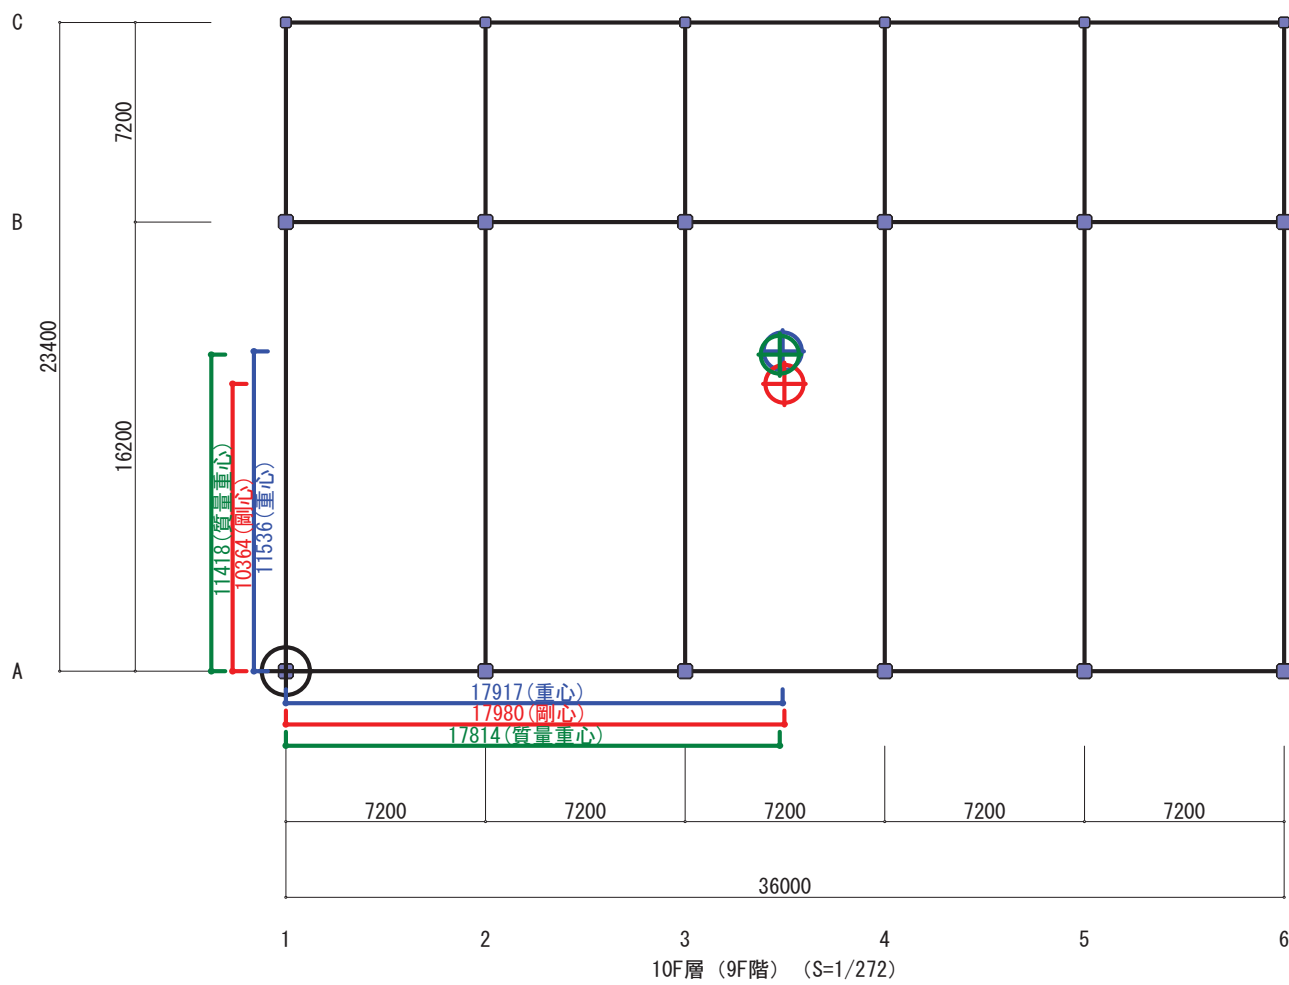


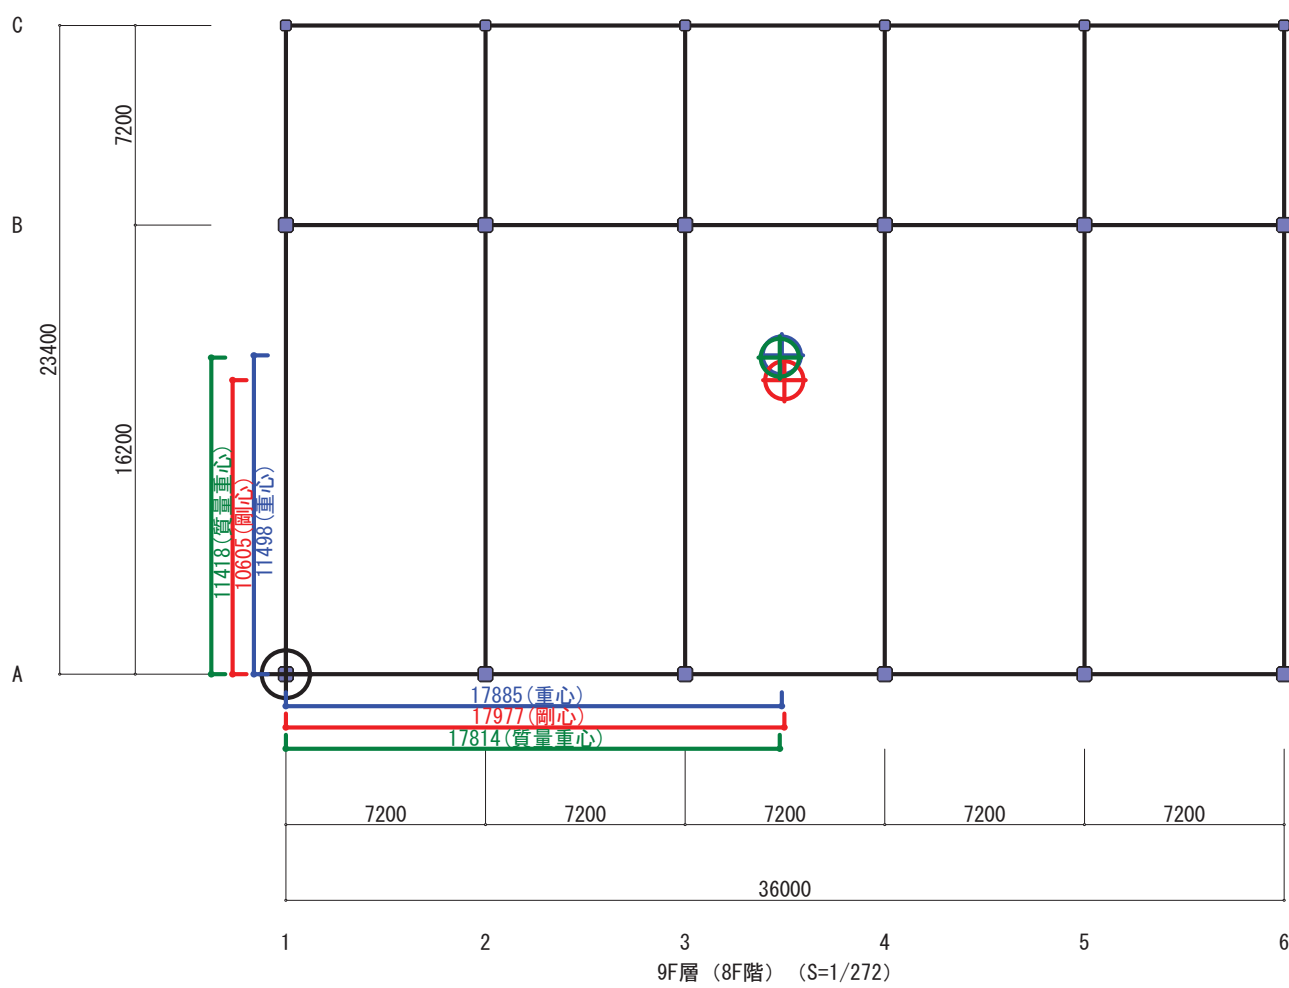


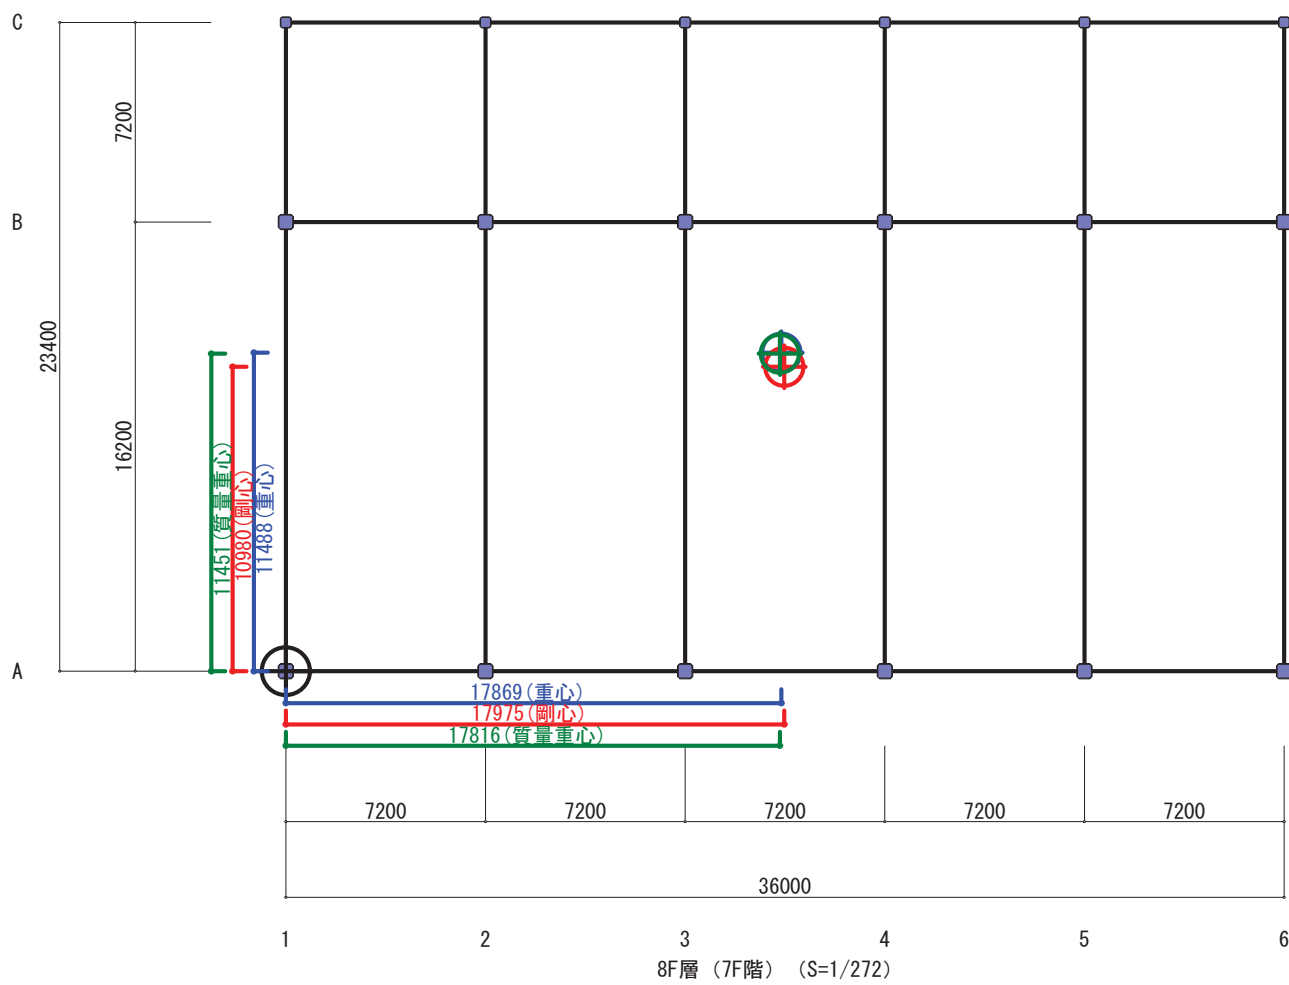


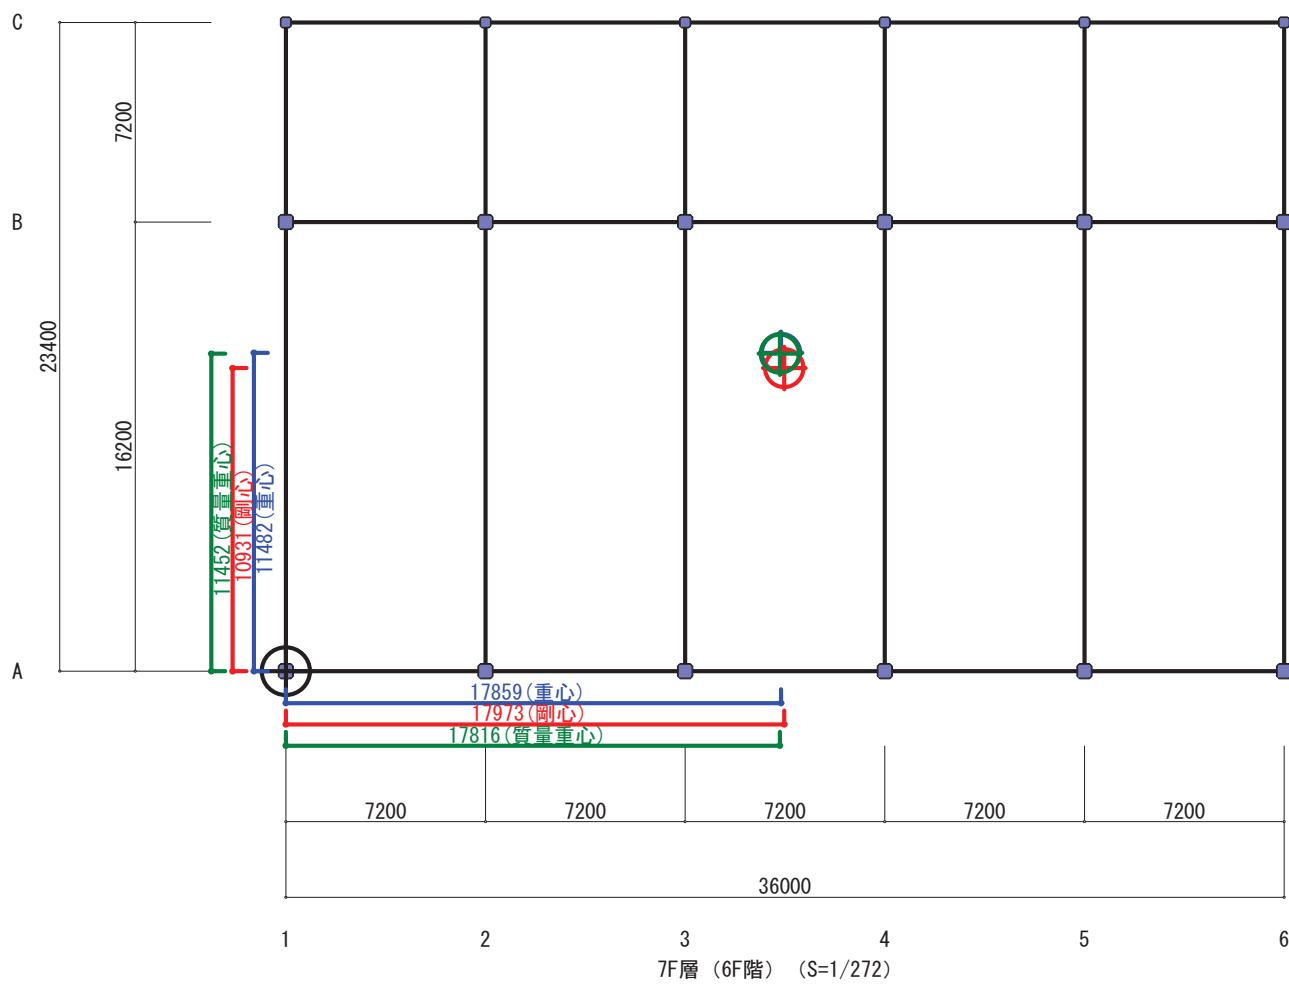


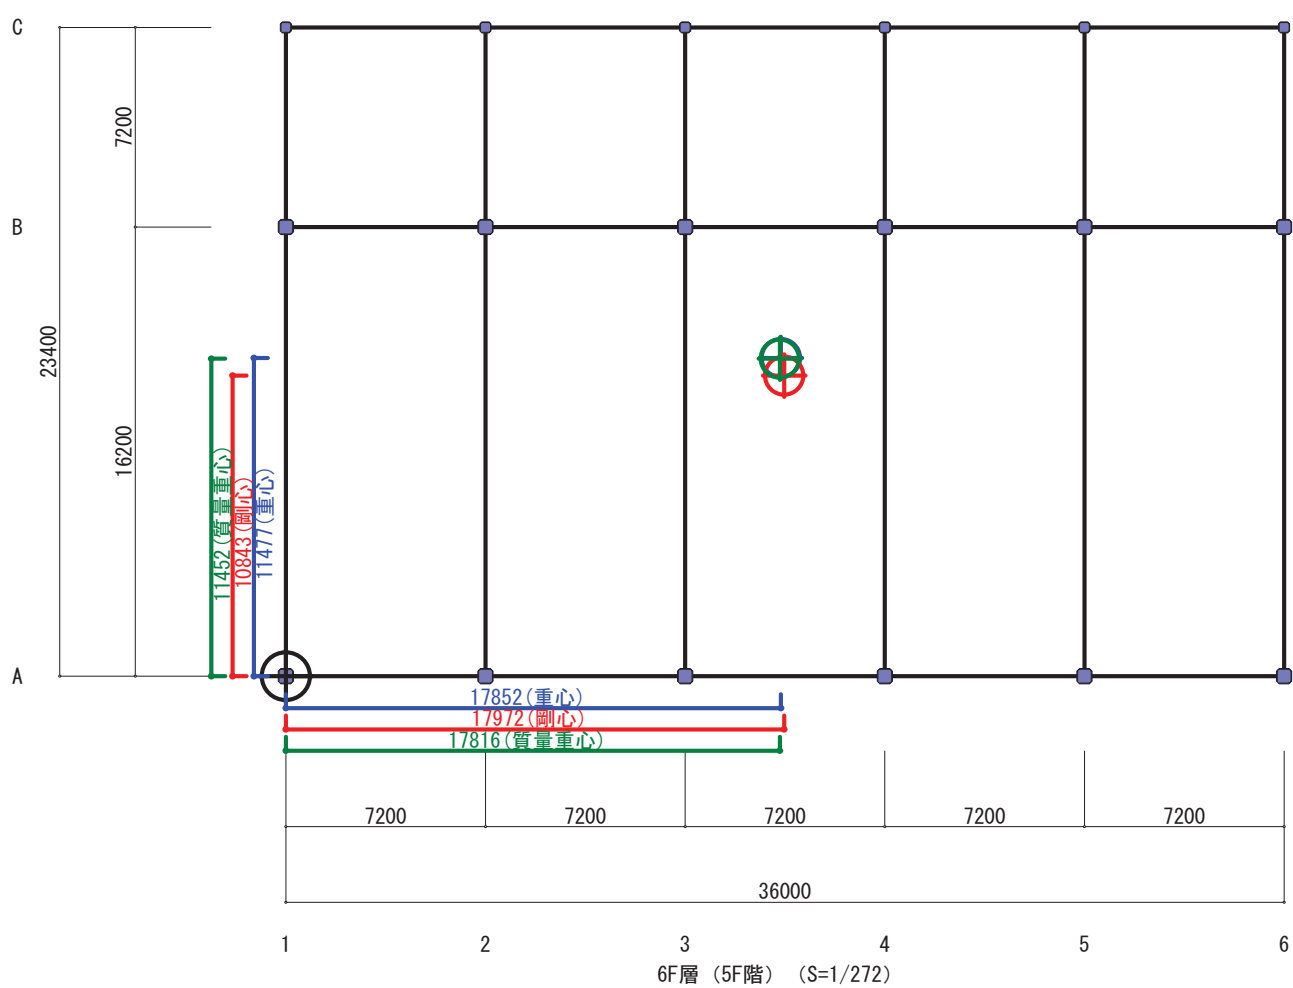

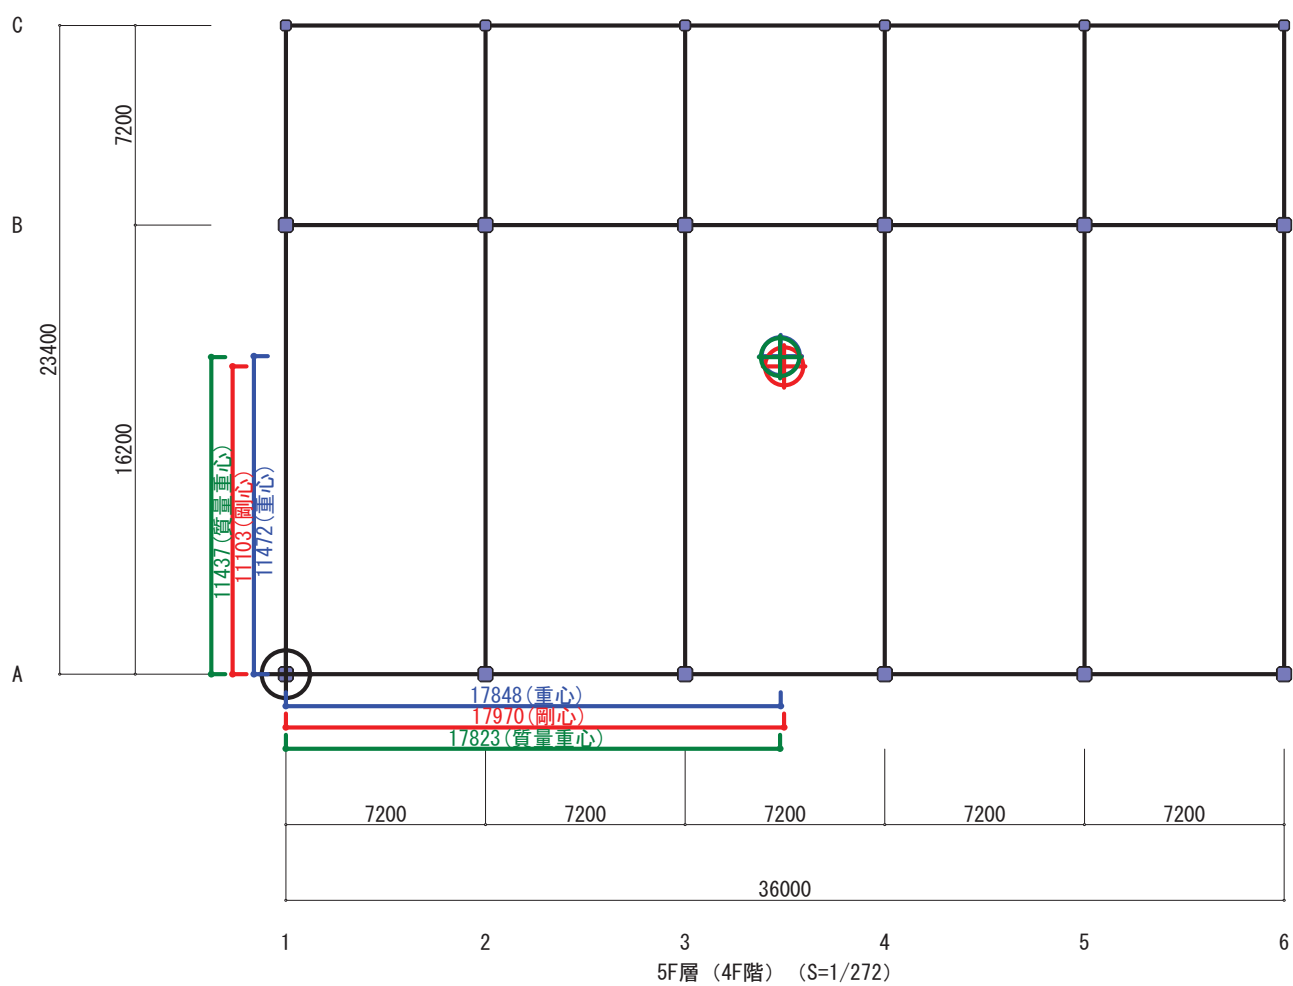

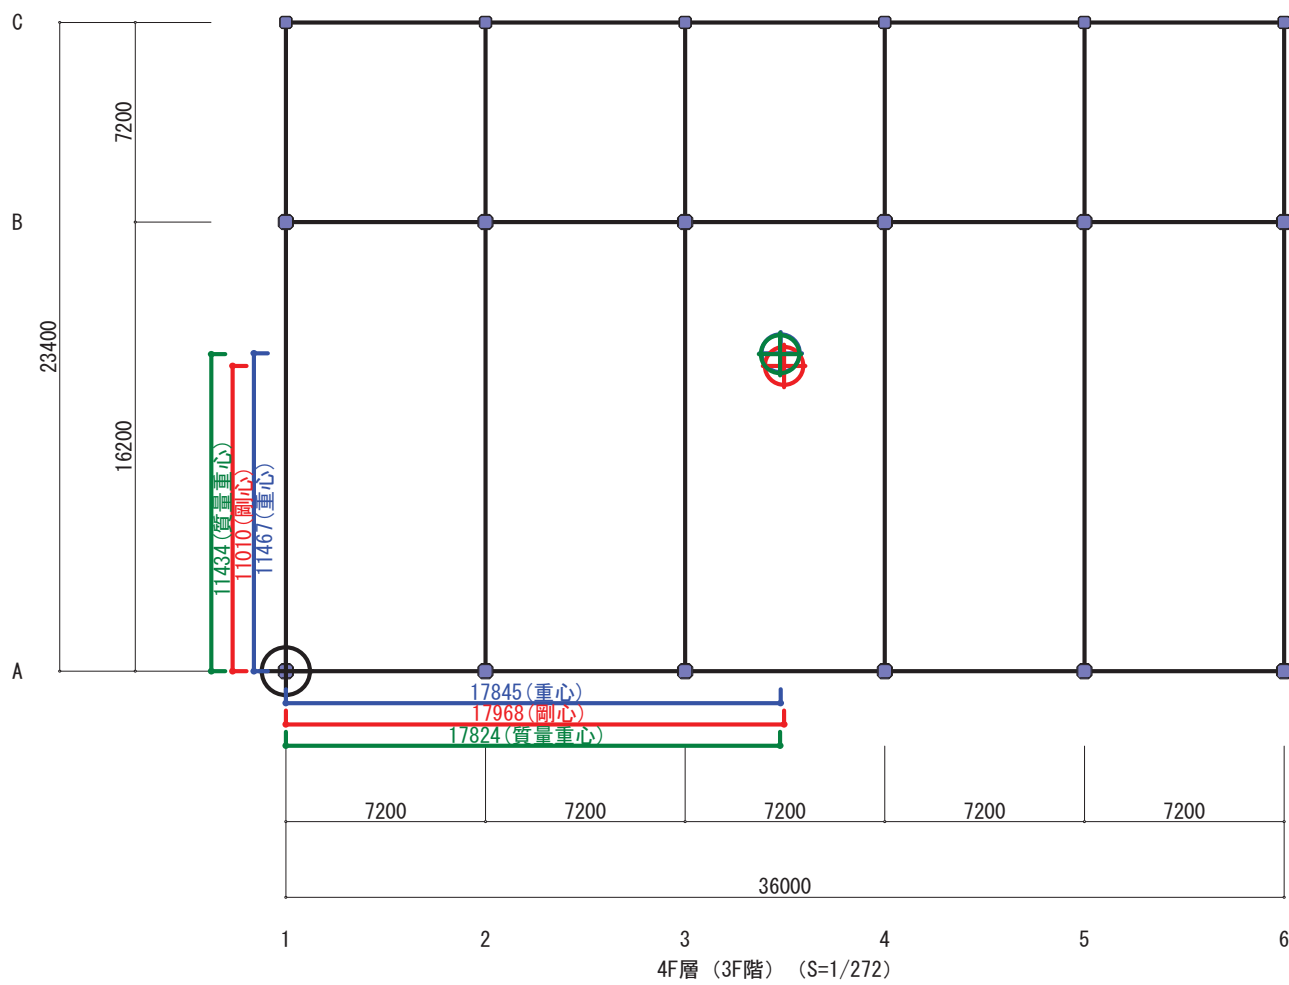

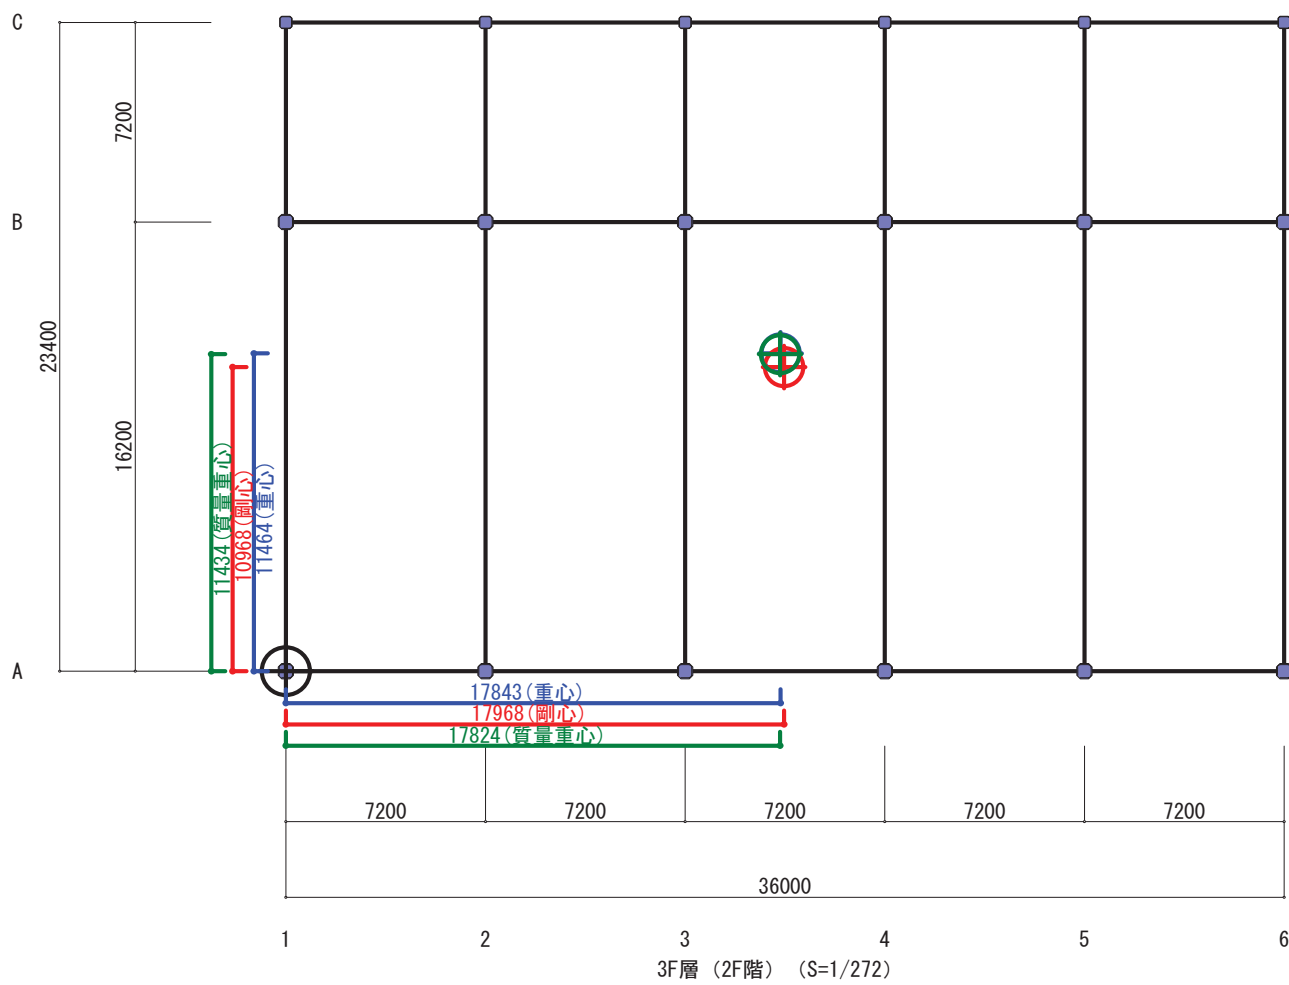

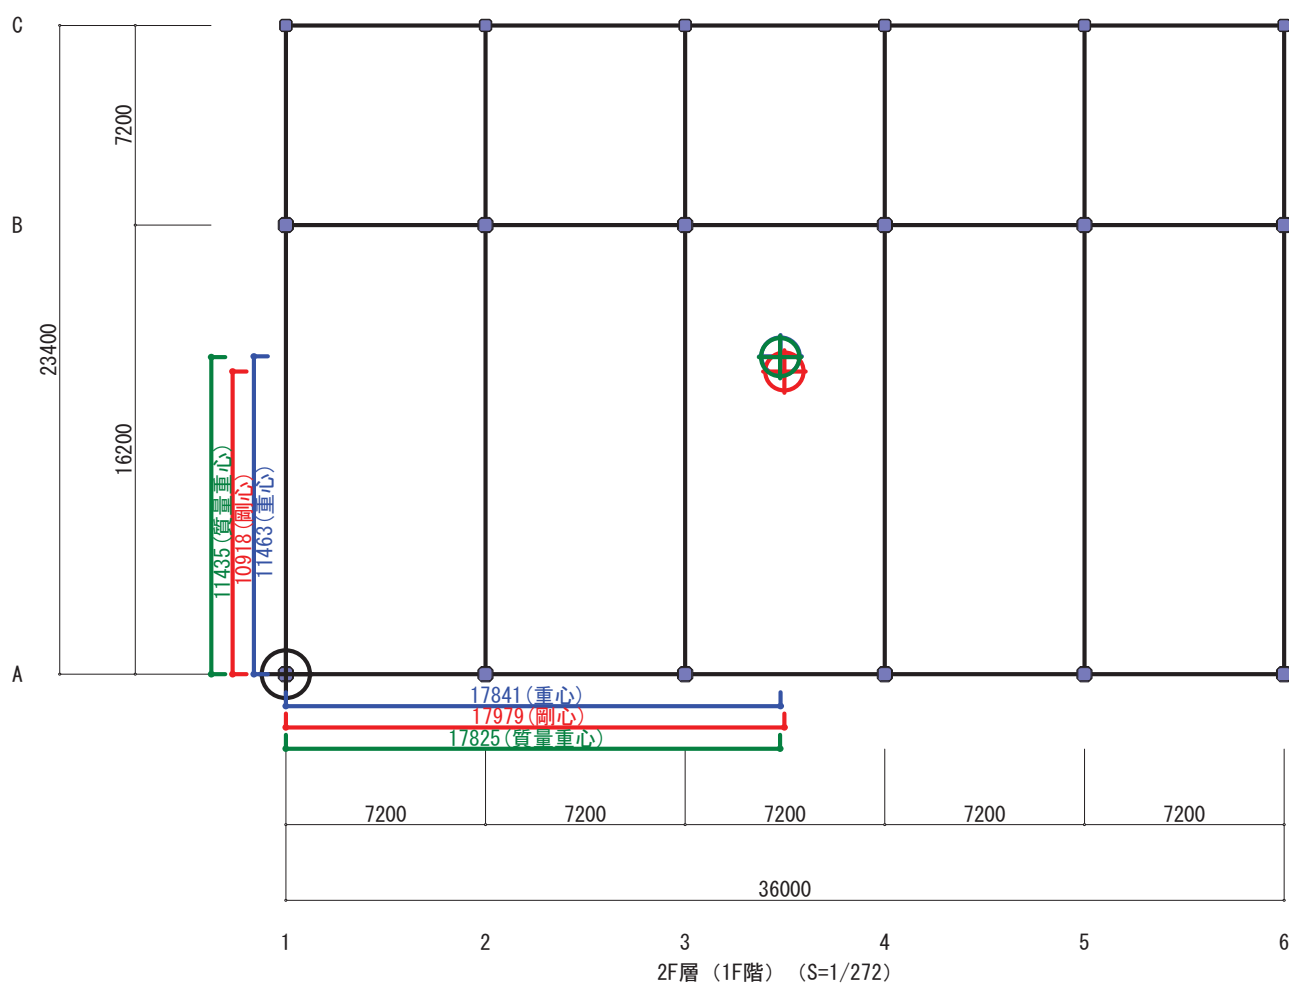

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2819.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4174.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5314.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6302.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7151.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7872.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8482.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8975.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9353.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9617.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2819.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4174.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5314.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6302.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7151.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7872.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8482.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8975.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9353.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9617.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2819.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4174.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5314.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6302.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7151.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7872.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8482.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8975.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9353.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9617.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向負加力時


階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2819.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4174.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5314.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6302.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7151.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7872.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
4F	8482. 58	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	8975. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9353. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9617. 81	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

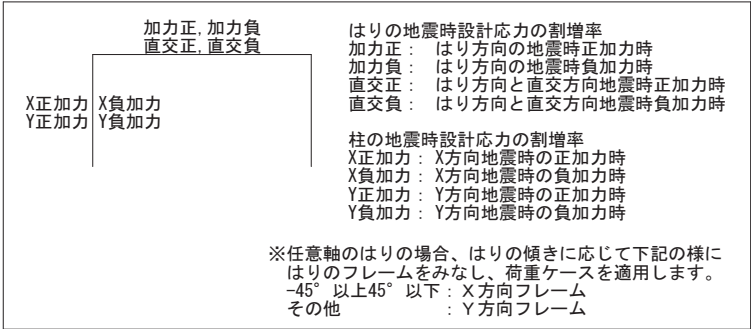

A フレーム (S=1/239)

B フレーム (S=1/239)

11F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
10F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
8F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
6F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
4F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
2F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1	2	3	4	5

C フレーム (S=1/239)

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
A		B		C
1 フレーム (S=1/239)				


		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
11F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
10F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
9F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
8F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
7F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
6F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
5F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
4F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
3F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
2F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
1F					
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	A	B	C		

2 フレーム (S=1/239)

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
A		B		C
3 フレーム (S=1/239)				

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
A		B		C
4 フレーム (S=1/239)				

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
A		B		C
5 フレーム (S=1/239)				

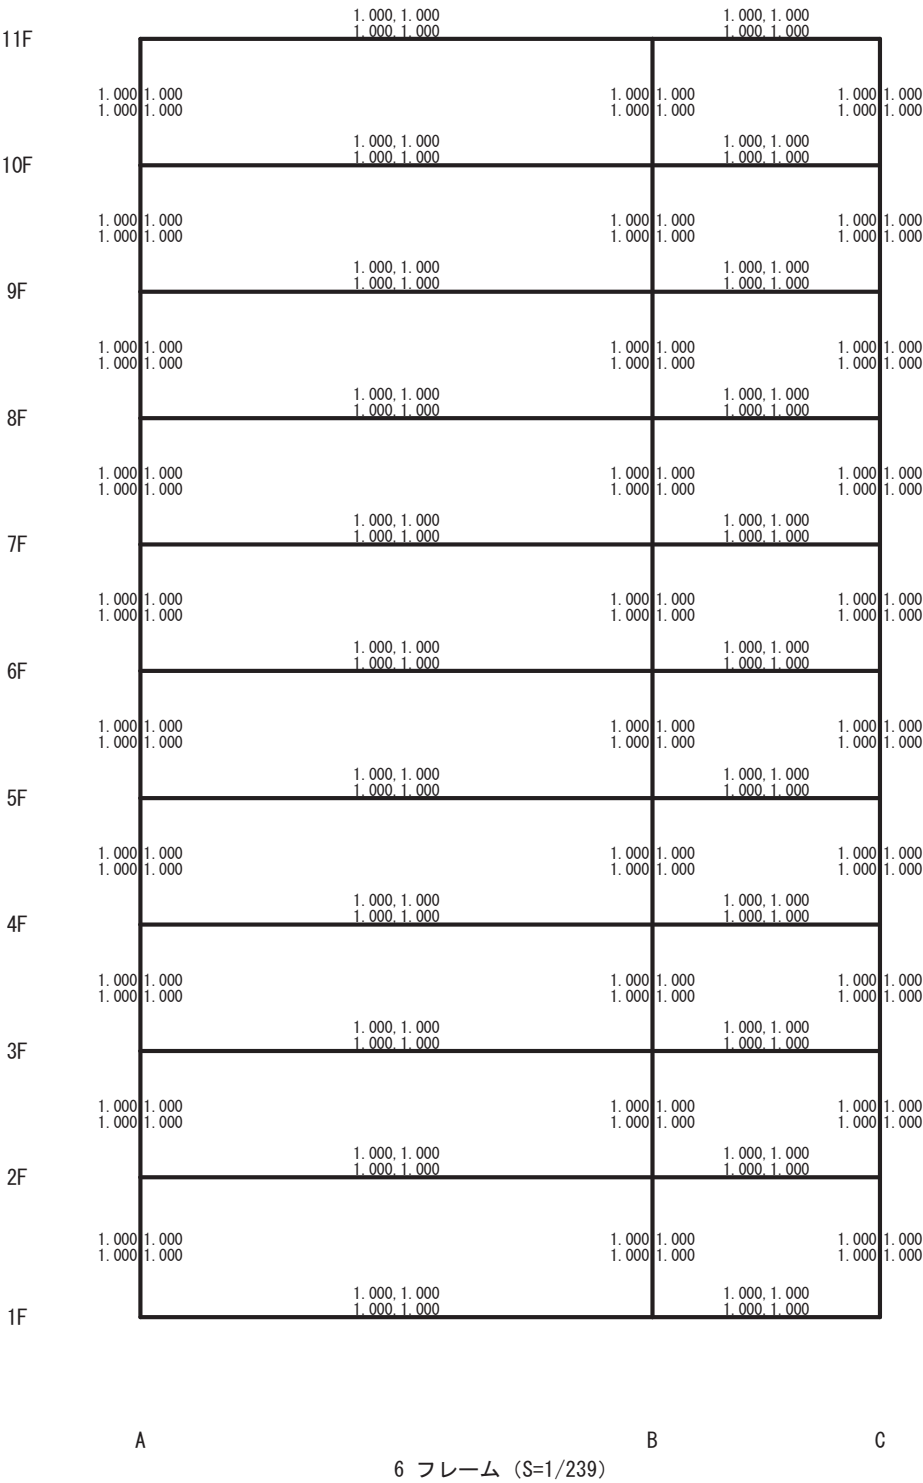

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_O : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_O + N_w$)

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

(※ 地下階、塔屋の確認は行いません)

(※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)

(※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_O (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	67940.4	3069.5	0.0	3069.5	0.0452
		2	67940.4	4513.7	0.0	4513.7	0.0664
		3	67940.4	4755.9	0.0	4755.9	0.0700
		4	67940.4	4758.4	0.0	4758.4	0.0700
		5	67940.4	4519.5	0.0	4519.5	0.0665
		6	67940.4	3067.5	0.0	3067.5	0.0452
	B	1	67940.4	3962.9	0.0	3962.9	0.0583
		2	67940.4	6032.0	0.0	6032.0	0.0888
		3	67940.4	6507.0	0.0	6507.0	0.0958
		4	67940.4	6342.9	0.0	6342.9	0.0934
		5	67940.4	5843.7	0.0	5843.7	0.0860
		6	67940.4	3932.2	0.0	3932.2	0.0579
	C	1	67940.4	1231.8	0.0	1231.8	0.0181
		2	67940.4	2096.1	0.0	2096.1	0.0309
		3	67940.4	2424.3	0.0	2424.3	0.0357
		4	67940.4	2034.6	0.0	2034.6	0.0299
		5	67940.4	1658.1	0.0	1658.1	0.0244
		6	67940.4	1190.3	0.0	1190.3	0.0175
2F	A	1	61148.6	2778.0	0.0	2778.0	0.0454
		2	61148.6	4052.4	0.0	4052.4	0.0663
		3	61148.6	4287.9	0.0	4287.9	0.0701
		4	61148.6	4289.9	0.0	4289.9	0.0702
		5	61148.6	4057.5	0.0	4057.5	0.0664
		6	61148.6	2776.1	0.0	2776.1	0.0454
	B	1	61148.6	3579.9	0.0	3579.9	0.0585
		2	61148.6	5392.1	0.0	5392.1	0.0882
		3	61148.6	5835.4	0.0	5835.4	0.0954
		4	61148.6	5690.0	0.0	5690.0	0.0931
		5	61148.6	5222.8	0.0	5222.8	0.0854

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
2F	B	6	61148.6	3550.3	0.0	3550.3	0.0581
		1	61148.6	1120.0	0.0	1120.0	0.0183
	C	2	61148.6	1893.3	0.0	1893.3	0.0310
		3	61148.6	2183.6	0.0	2183.6	0.0357
		4	61148.6	1849.2	0.0	1849.2	0.0302
		5	61148.6	1510.9	0.0	1510.9	0.0247
		6	61148.6	1079.3	0.0	1079.3	0.0177
3F	A	1	54378.3	2476.8	0.0	2476.8	0.0455
		2	54378.3	3598.8	0.0	3598.8	0.0662
		3	54378.3	3818.0	0.0	3818.0	0.0702
		4	54378.3	3819.6	0.0	3819.6	0.0702
		5	54378.3	3603.2	0.0	3603.2	0.0663
		6	54378.3	2475.1	0.0	2475.1	0.0455
	B	1	54378.3	3186.3	0.0	3186.3	0.0586
		2	54378.3	4773.5	0.0	4773.5	0.0878
		3	54378.3	5173.2	0.0	5173.2	0.0951
		4	54378.3	5046.4	0.0	5046.4	0.0928
		5	54378.3	4623.4	0.0	4623.4	0.0850
		6	54378.3	3158.9	0.0	3158.9	0.0581
	C	1	54378.3	1004.9	0.0	1004.9	0.0185
		2	54378.3	1690.4	0.0	1690.4	0.0311
		3	54378.3	1943.5	0.0	1943.5	0.0357
		4	54378.3	1659.5	0.0	1659.5	0.0305
		5	54378.3	1359.6	0.0	1359.6	0.0250
		6	54378.3	967.3	0.0	967.3	0.0178
4F	A	1	47607.9	2163.7	0.0	2163.7	0.0454
		2	47607.9	3152.5	0.0	3152.5	0.0662
		3	47607.9	3345.3	0.0	3345.3	0.0703
		4	47607.9	3346.7	0.0	3346.7	0.0703
		5	47607.9	3156.0	0.0	3156.0	0.0663
		6	47607.9	2162.3	0.0	2162.3	0.0454
	B	1	47607.9	2782.8	0.0	2782.8	0.0585
		2	47607.9	4178.0	0.0	4178.0	0.0878
		3	47607.9	4521.8	0.0	4521.8	0.0950
		4	47607.9	4413.9	0.0	4413.9	0.0927
		5	47607.9	4047.6	0.0	4047.6	0.0850
		6	47607.9	2758.3	0.0	2758.3	0.0579
	C	1	47607.9	882.2	0.0	882.2	0.0185
		2	47607.9	1484.4	0.0	1484.4	0.0312
		3	47607.9	1699.5	0.0	1699.5	0.0357
		4	47607.9	1461.7	0.0	1461.7	0.0307
		5	47607.9	1201.7	0.0	1201.7	0.0252
		6	47607.9	849.5	0.0	849.5	0.0178
5F	A	1	40869.6	1847.0	0.0	1847.0	0.0452
		2	40869.6	2712.5	0.0	2712.5	0.0664
		3	40869.6	2873.1	0.0	2873.1	0.0703
		4	40869.6	2874.2	0.0	2874.2	0.0703
		5	40869.6	2714.8	0.0	2714.8	0.0664
		6	40869.6	1846.0	0.0	1846.0	0.0452
	B	1	40869.6	2376.0	0.0	2376.0	0.0581
		2	40869.6	3595.6	0.0	3595.6	0.0880
		3	40869.6	3876.2	0.0	3876.2	0.0948
		4	40869.6	3787.8	0.0	3787.8	0.0927
		5	40869.6	3485.5	0.0	3485.5	0.0853
		6	40869.6	2355.1	0.0	2355.1	0.0576
	C	1	40869.6	757.7	0.0	757.7	0.0185
		2	40869.6	1278.7	0.0	1278.7	0.0313
		3	40869.6	1455.5	0.0	1455.5	0.0356
		4	40869.6	1261.3	0.0	1261.3	0.0309
		5	40869.6	1041.9	0.0	1041.9	0.0255
		6	40869.6	730.6	0.0	730.6	0.0179
6F	A	1	34225.1	1547.9	0.0	1547.9	0.0452
		2	34225.1	2266.5	0.0	2266.5	0.0662
		3	34225.1	2405.9	0.0	2405.9	0.0703
		4	34225.1	2406.6	0.0	2406.6	0.0703
		5	34225.1	2268.2	0.0	2268.2	0.0663

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
6F	A	6	34225.1	1547.1	0.0	1547.1	0.0452
		1	34225.1	1994.1	0.0	1994.1	0.0583
	B	2	34225.1	3005.7	0.0	3005.7	0.0878
		3	34225.1	3241.7	0.0	3241.7	0.0947
		4	34225.1	3172.6	0.0	3172.6	0.0927
		5	34225.1	2918.1	0.0	2918.1	0.0853
		6	34225.1	1976.1	0.0	1976.1	0.0577
	C	1	34225.1	637.0	0.0	637.0	0.0186
		2	34225.1	1070.2	0.0	1070.2	0.0313
		3	34225.1	1211.3	0.0	1211.3	0.0354
		4	34225.1	1059.3	0.0	1059.3	0.0310
		5	34225.1	882.7	0.0	882.7	0.0258
		6	34225.1	614.1	0.0	614.1	0.0179
7F	A	1	27580.6	1244.3	0.0	1244.3	0.0451
		2	27580.6	1821.5	0.0	1821.5	0.0660
		3	27580.6	1936.5	0.0	1936.5	0.0702
		4	27580.6	1936.9	0.0	1936.9	0.0702
		5	27580.6	1822.6	0.0	1822.6	0.0661
		6	27580.6	1243.7	0.0	1243.7	0.0451
	B	1	27580.6	1611.0	0.0	1611.0	0.0584
		2	27580.6	2427.8	0.0	2427.8	0.0880
		3	27580.6	2616.0	0.0	2616.0	0.0948
		4	27580.6	2566.3	0.0	2566.3	0.0930
		5	27580.6	2363.0	0.0	2363.0	0.0857
		6	27580.6	1596.3	0.0	1596.3	0.0579
	C	1	27580.6	512.1	0.0	512.1	0.0186
		2	27580.6	857.3	0.0	857.3	0.0311
		3	27580.6	962.9	0.0	962.9	0.0349
		4	27580.6	850.4	0.0	850.4	0.0308
		5	27580.6	717.8	0.0	717.8	0.0260
		6	27580.6	494.3	0.0	494.3	0.0179
8F	A	1	20950.3	938.1	0.0	938.1	0.0448
		2	20950.3	1379.1	0.0	1379.1	0.0658
		3	20950.3	1467.1	0.0	1467.1	0.0700
		4	20950.3	1467.2	0.0	1467.2	0.0700
		5	20950.3	1379.7	0.0	1379.7	0.0659
		6	20950.3	937.7	0.0	937.7	0.0448
	B	1	20950.3	1226.4	0.0	1226.4	0.0585
		2	20950.3	1858.3	0.0	1858.3	0.0887
		3	20950.3	1995.7	0.0	1995.7	0.0953
		4	20950.3	1965.1	0.0	1965.1	0.0938
		5	20950.3	1816.4	0.0	1816.4	0.0867
		6	20950.3	1215.3	0.0	1215.3	0.0580
	C	1	20950.3	385.4	0.0	385.4	0.0184
		2	20950.3	643.3	0.0	643.3	0.0307
		3	20950.3	712.7	0.0	712.7	0.0340
		4	20950.3	639.0	0.0	639.0	0.0305
		5	20950.3	551.1	0.0	551.1	0.0263
		6	20950.3	372.9	0.0	372.9	0.0178
9F	A	1	14374.5	631.1	0.0	631.1	0.0439
		2	14374.5	942.1	0.0	942.1	0.0655
		3	14374.5	1001.4	0.0	1001.4	0.0697
		4	14374.5	1001.4	0.0	1001.4	0.0697
		5	14374.5	942.4	0.0	942.4	0.0656
		6	14374.5	630.9	0.0	630.9	0.0439
	B	1	14374.5	840.0	0.0	840.0	0.0584
		2	14374.5	1291.2	0.0	1291.2	0.0898
		3	14374.5	1376.3	0.0	1376.3	0.0957
		4	14374.5	1361.9	0.0	1361.9	0.0947
		5	14374.5	1269.0	0.0	1269.0	0.0883
		6	14374.5	832.8	0.0	832.8	0.0579
	C	1	14374.5	263.7	0.0	263.7	0.0183
		2	14374.5	434.8	0.0	434.8	0.0302
		3	14374.5	467.9	0.0	467.9	0.0325
		4	14374.5	438.7	0.0	438.7	0.0305
		5	14374.5	393.9	0.0	393.9	0.0274

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
9F	C	6	14374. 5	255. 1	0. 0	255. 1	0. 0177

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	7F 層 (S=1/239)				

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	8F 層 (S=1/239)				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手： 15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

SN鋼材以外は、S規準による

SN鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/17 19:13

— Ⅲ — 311 / 715 —

- エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
ア) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
イ) せん断力の判定
 $(\tau /fs) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	1F 階 (S=1/239)				
	6				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	10F 階 (S=1/239)				
	6				

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率： 0 %

Asの欠損率： 0 %

Anの欠損率： 0 %

エ) 幅厚比の計算
SN鋼材以外は、S規準による
SN鋼材は、規定値（S規準）による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数
計算値

エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討

- ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する
- イ) せん断力の判定
 $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/ft \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0
- 8) 冷間成形角鋼管の応力割増率



鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

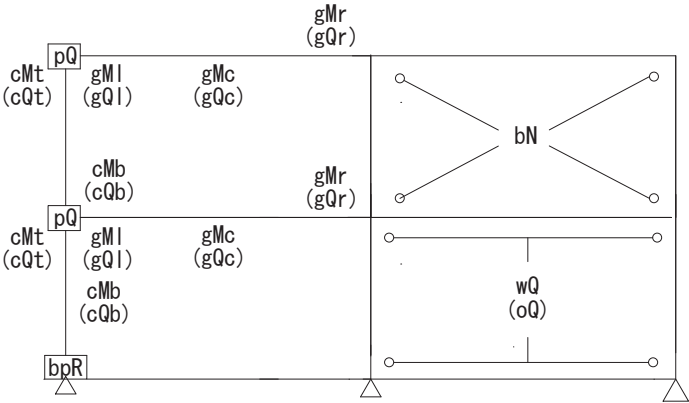

- gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

- wQ : 壁のせん断力検定値
(oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。
(※2)
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

階	1	2	3	4	5	6
11F	0.46 (0.04)	0.20 (0.12)	0.04 (0.03)	0.72 (0.05)	0.09 (0.04)	0.07 (0.08)
10F	0.26 (0.06)	0.31 (0.04)	0.03 (0.05)	0.39 (0.09)	0.12 (0.01)	0.48 (0.05)
9F	0.34 (0.09)	0.27 (0.06)	0.04 (0.04)	0.51 (0.13)	0.10 (0.02)	0.40 (0.09)
8F	0.33 (0.11)	0.31 (0.09)	0.02 (0.03)	0.50 (0.15)	0.07 (0.02)	0.47 (0.13)
7F	0.35 (0.13)	0.32 (0.11)	0.02 (0.03)	0.53 (0.19)	0.06 (0.02)	0.47 (0.15)
6F	0.38 (0.16)	0.34 (0.13)	0.02 (0.02)	0.56 (0.23)	0.06 (0.02)	0.50 (0.19)
5F	0.36 (0.15)	0.36 (0.16)	0.02 (0.02)	0.52 (0.22)	0.05 (0.01)	0.54 (0.23)
4F	0.37 (0.17)	0.34 (0.15)	0.02 (0.02)	0.53 (0.25)	0.04 (0.01)	0.49 (0.22)
3F	0.37 (0.19)	0.36 (0.17)	0.02 (0.01)	0.55 (0.28)	0.03 (0.02)	0.52 (0.25)
2F	0.41 (0.21)	0.35 (0.19)	0.01 (0.01)	0.58 (0.31)	0.01 (0.01)	0.53 (0.28)
1F	0.47 (0.21)	0.47 (0.21)	0.06 (0.01)	0.63 (0.31)	0.08 (0.09)	0.65 (0.33)
	7200	7200	7200	7200	7200	36000

11F	40450	4000	0.46 (0.05)	0.30 (0.18)	0.07 (0.05)	0.12 (0.07)	0.63 (0.07)	0.12 (0.13)	0.08 (0.00)	0.54 (0.07)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.57 (0.07)	0.14 (0.13)	0.10 (0.12)	0.07 (0.00)	0.13 (0.07)	0.64 (0.13)	0.11 (0.07)	0.07 (0.05)	0.45 (0.05)	0.29 (0.18)				
10F			0.27 (0.08)	0.34 (0.05)	0.05 (0.07)	0.17 (0.02)	0.46 (0.07)	0.06 (0.09)	0.39 (0.07)	0.13 (0.11)	0.41 (0.07)	0.14 (0.12)	0.47 (0.07)	0.37 (0.18)	0.33 (0.05)											
9F			0.36 (0.12)	0.29 (0.08)	0.05 (0.07)	0.15 (0.03)	0.39 (0.12)	0.06 (0.09)	0.33 (0.13)	0.13 (0.11)	0.35 (0.13)	0.14 (0.12)	0.40 (0.12)	0.33 (0.17)	0.28 (0.08)											
8F			0.36 (0.14)	0.34 (0.12)	0.04 (0.04)	0.10 (0.21)	0.46 (0.17)	0.05 (0.07)	0.41 (0.19)	0.09 (0.08)	0.44 (0.18)	0.10 (0.08)	0.47 (0.17)	0.23 (0.12)	0.33 (0.12)											
7F			0.39 (0.17)	0.34 (0.14)	0.04 (0.04)	0.09 (0.03)	0.47 (0.21)	0.05 (0.07)	0.43 (0.22)	0.09 (0.08)	0.45 (0.22)	0.10 (0.08)	0.48 (0.20)	0.22 (0.12)	0.34 (0.14)											
6F			0.42 (0.20)	0.37 (0.17)	0.04 (0.04)	0.08 (0.03)	0.52 (0.26)	0.05 (0.07)	0.49 (0.27)	0.09 (0.08)	0.51 (0.27)	0.10 (0.08)	0.52 (0.25)	0.20 (0.11)	0.36 (0.17)											
5F			0.40 (0.19)	0.41 (0.20)	0.02 (0.03)	0.06 (0.01)	0.57 (0.31)	0.06 (0.07)	0.54 (0.33)	0.09 (0.08)	0.55 (0.32)	0.09 (0.08)	0.57 (0.30)	0.14 (0.08)	0.40 (0.20)											
4F			0.41 (0.22)	0.38 (0.19)	0.02 (0.02)	0.05 (0.02)	0.53 (0.29)	0.06 (0.07)	0.50 (0.31)	0.09 (0.08)	0.51 (0.30)	0.09 (0.08)	0.53 (0.28)	0.13 (0.07)	0.37 (0.19)											
3F			0.42 (0.25)	0.40 (0.22)	0.02 (0.06)	0.04 (0.02)	0.56 (0.33)	0.07 (0.07)	0.55 (0.35)	0.09 (0.08)	0.56 (0.35)	0.09 (0.08)	0.56 (0.32)	0.10 (0.06)	0.39 (0.22)											
2F			0.48 (0.27)	0.39 (0.25)	0.02 (0.06)	0.02 (0.01)	0.58 (0.37)	0.07 (0.07)	0.58 (0.40)	0.08 (0.08)	0.59 (0.39)	0.08 (0.08)	0.58 (0.36)	0.07 (0.05)	0.39 (0.24)											
1F			0.52 (0.27)	0.06 (0.08)	0.08 (0.02)	0.11 (0.10)	0.69 (0.41)	0.09 (0.10)	0.73 (0.45)	0.09 (0.10)	0.72 (0.43)	0.11 (0.10)	0.68 (0.40)	0.06 (0.08)	0.52 (0.27)											
			7200				7200				7200				7200				7200							
			36000																							
			1	2				3				4				5				6						
			B フレーム (S=1/272)																							

11F	40450	4000	0.28 (0.03)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.06 (0.10)	0.34 (0.04)	0.15 (0.12)	0.07 (0.01)	0.09 (0.11)	0.29 (0.04)	0.08 (0.10)	0.07 (0.01)	0.18 (0.13)	0.34 (0.04)	0.11 (0.11)	0.06 (0.01)	0.17 (0.12)	0.34 (0.04)	0.11 (0.11)	0.08 (0.00)	0.13 (0.12)	0.26 (0.03)
10F			0.23 (0.03)	0.07 (0.00)	0.32 (0.04)	0.10 (0.11)	0.28 (0.04)	0.18 (0.13)	0.32 (0.04)	0.08 (0.04)	0.30 (0.04)	0.13 (0.05)	0.22 (0.03)										
9F			0.17 (0.05)	0.18 (0.06)	0.01 (0.03)	0.29 (0.08)	0.15 (0.13)	0.08 (0.01)	0.26 (0.08)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.28 (0.08)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.24 (0.07)	0.05 (0.01)	0.02 (0.02)	0.16 (0.04)					
8F			0.19 (0.05)	0.06 (0.01)	0.31 (0.08)	0.10 (0.11)	0.27 (0.08)	0.18 (0.13)	0.30 (0.08)	0.08 (0.04)	0.25 (0.07)	0.11 (0.05)	0.17 (0.04)										
7F			0.21 (0.07)	0.15 (0.06)	0.02 (0.02)	0.33 (0.11)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.31 (0.12)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.33 (0.11)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.28 (0.09)	0.04 (0.02)	0.02 (0.01)	0.20 (0.06)					
6F			0.22 (0.07)	0.05 (0.00)	0.35 (0.11)	0.05 (0.06)	0.31 (0.12)	0.10 (0.08)	0.34 (0.11)	0.05 (0.02)	0.30 (0.09)	0.08 (0.03)	0.21 (0.06)										
5F			0.22 (0.08)	0.11 (0.04)	0.01 (0.02)	0.36 (0.13)	0.08 (0.07)	0.05 (0.00)	0.34 (0.14)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.36 (0.13)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.31 (0.11)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.20 (0.07)					
4F			0.22 (0.08)	0.04 (0.00)	0.36 (0.13)	0.05 (0.06)	0.33 (0.14)	0.10 (0.08)	0.35 (0.13)	0.05 (0.02)	0.30 (0.11)	0.07 (0.03)	0.20 (0.07)										
3F			0.23 (0.10)	0.10 (0.04)	0.01 (0.02)	0.38 (0.16)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.36 (0.18)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.37 (0.16)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.32 (0.13)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.21 (0.09)					
2F			0.23 (0.10)	0.04 (0.01)	0.40 (0.19)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.39 (0.22)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.39 (0.19)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.33 (0.16)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.22 (0.11)						
1F			0.24 (0.11)	0.09 (0.04)	0.01 (0.01)	0.40 (0.19)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.39 (0.22)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.39 (0.19)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.33 (0.16)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.22 (0.11)					
		4000	0.23 (0.12)	0.08 (0.03)	0.01 (0.01)	0.37 (0.20)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.37 (0.22)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.36 (0.19)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.30 (0.16)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.21 (0.11)					
		4000	0.23 (0.13)	0.07 (0.03)	0.01 (0.01)	0.37 (0.22)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.38 (0.26)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.36 (0.22)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.30 (0.18)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.22 (0.13)					
		4000	0.23 (0.13)	0.03 (0.00)	0.36 (0.20)	0.06 (0.06)	0.36 (0.22)	0.10 (0.07)	0.35 (0.19)	0.04 (0.02)	0.30 (0.16)	0.05 (0.03)	0.21 (0.11)										
		4000	0.24 (0.15)	0.06 (0.03)	0.01 (0.01)	0.39 (0.25)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.41 (0.29)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.38 (0.24)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.31 (0.20)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.22 (0.14)					
		4000	0.23 (0.15)	0.01 (0.01)	0.39 (0.25)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.41 (0.29)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.38 (0.24)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.31 (0.20)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.22 (0.14)						
		4425	0.25 (0.16)	0.04 (0.02)	0.01 (0.00)	0.39 (0.28)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.43 (0.32)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.38 (0.27)	0.03 (0.02)	0.01 (0.00)	0.31 (0.22)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.24 (0.16)					
			0.26 (0.16)	0.09 (0.10)	0.38 (0.28)	0.07 (0.08)	0.42 (0.32)	0.07 (0.08)	0.37 (0.27)	0.09 (0.09)	0.30 (0.22)	0.05 (0.07)	0.25 (0.16)										
			0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.09 (0.09)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.09 (0.10)	0.06 (0.02)											
			7200		7200		7200		7200		7200												
			36000																				
			1	2	3	4	5	6															
			C フレーム (S=1/272)																				

11F	40450	4000	0.46 (0.08)	0.36 (0.14)	0.24 (0.00)	0.40 (0.14) (0.08)	0.21 (0.12)	0.07 (0.01)	0.16 (0.11) (0.04)	
10F		4000	0.26 (0.07)	0.31 (0.08) (0.12)	0.17 (0.00)	0.35 (0.12) (0.09)	0.34 (0.08) (0.06)	0.23 (0.13) (0.07)	0.23 (0.04)	
9F		4000	0.34 (0.10)	0.27 (0.07) (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) (0.09)	0.29 (0.07)	0.20 (0.12) (0.06)	0.19 (0.05)	
8F		4000	0.33 (0.11)	0.31 (0.10) (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) (0.14)	0.34 (0.12) (0.07)	0.20 (0.12) (0.06)	0.22 (0.07)	
7F		4000	0.35 (0.14)	0.32 (0.11) (0.12)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12) (0.17)	0.34 (0.14) (0.08)	0.19 (0.12) (0.06)	0.22 (0.08)	
6F		4025	0.38 (0.16)	0.34 (0.14) (0.12)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12) (0.20)	0.37 (0.17) (0.09)	0.18 (0.12) (0.06)	0.23 (0.10)	
5F		4000	0.36 (0.15)	0.36 (0.16) (0.12)	0.18 (0.00)	0.36 (0.12) (0.19)	0.41 (0.20) (0.10)	0.17 (0.12) (0.06)	0.24 (0.11)	
4F		4000	0.37 (0.17)	0.34 (0.15) (0.12)	0.17 (0.00)	0.36 (0.12) (0.22)	0.38 (0.19) (0.11)	0.17 (0.11) (0.06)	0.23 (0.12)	
3F		4000	0.37 (0.19)	0.36 (0.17) (0.12)	0.18 (0.00)	0.37 (0.12) (0.25)	0.40 (0.22) (0.13)	0.15 (0.11) (0.06)	0.23 (0.13)	
2F		4425	0.41 (0.21)	0.35 (0.19) (0.12)	0.17 (0.00)	0.39 (0.12) (0.27)	0.39 (0.25) (0.13)	0.14 (0.11) (0.06)	0.23 (0.15)	
1F				0.47 (0.21) (0.25)	0.34 (0.03) (0.24)	0.45 (0.31) (0.25)	0.52 (0.27) (0.19)	0.02 (0.03) (0.05)	0.26 (0.16)	
			16200				7200			
			23400							
			A	B			C			
1 フレーム (S=1/272)										

11F	40450	4000	0.72 (0.15)	0.59 (0.25)	0.42 (0.00)	0.64 (0.25)	0.63 (0.13)	0.48 (0.25)	0.12 (0.03)	0.23 (0.18)	0.34 (0.06)	
10F		4000	0.39 (0.11)	0.48 (0.15)	0.28 (0.00)	0.54 (0.20)	0.46 (0.13)	0.15 (0.02)	0.13 (0.01)	0.36 (0.22)	0.32 (0.06)	
		4000	0.51 (0.16)	0.40 (0.11)	0.30 (0.00)	0.53 (0.20)	0.39 (0.13)	0.23 (0.16)	0.12 (0.01)	0.33 (0.21)	0.31 (0.08)	
9F		4000	0.51 (0.16)	0.57 (0.21)	0.30 (0.00)	0.50 (0.19)	0.23 (0.16)	0.12 (0.01)	0.33 (0.11)	0.31 (0.08)	0.31 (0.08)	
8F		4000	0.50 (0.17)	0.47 (0.16)	0.27 (0.00)	0.47 (0.21)	0.46 (0.19)	0.14 (0.12)	0.08 (0.01)	0.36 (0.13)	0.35 (0.11)	
		4000	0.53 (0.21)	0.47 (0.17)	0.27 (0.00)	0.54 (0.26)	0.47 (0.21)	0.16 (0.12)	0.08 (0.01)	0.38 (0.16)	0.36 (0.13)	
7F		4000	0.53 (0.21)	0.51 (0.21)	0.27 (0.00)	0.54 (0.26)	0.47 (0.21)	0.16 (0.12)	0.08 (0.01)	0.38 (0.16)	0.36 (0.13)	
6F		4025	0.56 (0.24)	0.50 (0.21)	0.27 (0.00)	0.59 (0.31)	0.52 (0.26)	0.18 (0.13)	0.08 (0.00)	0.40 (0.19)	0.38 (0.16)	
		4000	0.52 (0.22)	0.54 (0.24)	0.25 (0.00)	0.55 (0.29)	0.57 (0.31)	0.19 (0.13)	0.08 (0.00)	0.37 (0.20)	0.39 (0.19)	
5F		4000	0.52 (0.22)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.55 (0.29)	0.57 (0.31)	0.19 (0.13)	0.08 (0.00)	0.37 (0.20)	0.39 (0.19)	
4F		4000	0.53 (0.25)	0.49 (0.22)	0.25 (0.00)	0.58 (0.33)	0.53 (0.29)	0.20 (0.13)	0.08 (0.00)	0.37 (0.22)	0.36 (0.20)	
	4000	0.55 (0.28)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.61 (0.37)	0.56 (0.33)	0.22 (0.14)	0.07 (0.01)	0.39 (0.25)	0.37 (0.22)		
3F	4000	0.55 (0.28)	0.44 (0.21)	0.25 (0.00)	0.61 (0.37)	0.56 (0.33)	0.22 (0.14)	0.07 (0.01)	0.39 (0.25)	0.37 (0.22)		
2F	4425	4000	0.53 (0.28)	0.52 (0.25)	0.25 (0.00)	0.47 (0.22)	0.58 (0.37)	0.24 (0.15)	0.08 (0.01)	0.16 (0.14)	0.39 (0.25)	
		4425	0.58 (0.32)	0.43 (0.21)	0.24 (0.00)	0.67 (0.42)	0.58 (0.37)	0.24 (0.15)	0.08 (0.01)	0.39 (0.28)	0.39 (0.25)	
1F			0.63 (0.32)	0.34 (0.33)	0.49 (0.04)	0.60 (0.42)	0.69 (0.42)	0.41 (0.25)	0.07 (0.11)	0.02 (0.03)	0.38 (0.28)	
			16200					7200				
			23400									
			A				B		C			
2 フレーム (S=1/272)												



40450	11F	4000	0.68 (0.15)	0.59 (0.25)	0.42 (0.00)	0.63 (0.25)	0.48 (0.25)	0.12 (0.03)	0.23 (0.18)		
	10F	4000	0.36 (0.12)	0.45 (0.15)	0.28 (0.00)	0.54 (0.20)	0.39 (0.13)		0.38 (0.23)	0.28 (0.06)	
	9F	4000	0.49 (0.16)	0.38 (0.12)	0.30 (0.00)	0.52 (0.20)	0.33 (0.14)		0.33 (0.21)	0.27 (0.09)	
	8F	4000	0.48 (0.18)	0.45 (0.16)	0.27 (0.00)	0.47 (0.20)	0.41 (0.20)		0.24 (0.17)	0.31 (0.13)	
	7F	4000	0.52 (0.22)	0.52 (0.21)	0.27 (0.00)	0.51 (0.28)	0.43 (0.23)		0.24 (0.17)	0.33 (0.15)	
	6F	4025	0.56 (0.25)	0.49 (0.22)	0.27 (0.00)	0.57 (0.33)	0.49 (0.28)		0.22 (0.16)	0.36 (0.18)	
5F	4000	0.51 (0.24)	0.53 (0.25)	0.25 (0.00)	0.52 (0.31)	0.54 (0.33)		0.22 (0.16)	0.38 (0.22)		
4F	4000	0.53 (0.27)	0.48 (0.24)	0.25 (0.00)	0.57 (0.36)	0.50 (0.31)		0.21 (0.16)	0.36 (0.22)		
3F	4000	0.55 (0.30)	0.51 (0.27)	0.25 (0.00)	0.61 (0.40)	0.55 (0.36)		0.20 (0.15)	0.38 (0.26)		
2F	4425	0.60 (0.33)	0.53 (0.30)	0.24 (0.00)	0.69 (0.45)	0.58 (0.40)		0.18 (0.15)	0.41 (0.29)		
1F			0.65 (0.33)	0.34 (0.33)	0.49 (0.04)	0.60 (0.42)	0.73 (0.45)	0.02 (0.03)	0.42 (0.32)		
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
3 フレーム (S=1/272)											

40450	11F	4000	0.67 (0.15)	0.59 (0.25)	0.42 (0.00)	0.63 (0.25) (0.13)	0.45 (0.24)	0.13 (0.02)	0.25 (0.19) (0.06)	
			0.45 (0.15)			0.53 (0.20) (0.14)	0.41 (0.13) (0.14)		0.37 (0.20) (0.08)	0.32 (0.06)
	10F	4000	0.36 (0.12)	0.61 (0.21)	0.28 (0.00)	0.34 (0.14)	0.12 (0.14)	0.12 (0.03)	0.28 (0.08)	
			0.37 (0.12)			0.52 (0.20) (0.14)	0.35 (0.14)		0.32 (0.18)	0.30 (0.08)
	9F	4000	0.49 (0.16)	0.58 (0.21)	0.30 (0.00)	0.47 (0.20)	0.20 (0.16)	0.11 (0.01)	0.33 (0.11)	
			0.44 (0.16)			0.46 (0.20) (0.23)	0.44 (0.20)		0.24 (0.15)	0.34 (0.11)
	8F	4000	0.48 (0.18)	0.52 (0.21)	0.27 (0.00)	0.48 (0.23)	0.12 (0.12)	0.08 (0.02)	0.38 (0.13)	
			0.45 (0.18)			0.47 (0.20) (0.28)	0.45 (0.23)		0.24 (0.15)	0.35 (0.13)
	7F	4000	0.52 (0.22)	0.52 (0.21)	0.27 (0.00)	0.53 (0.28)	0.13 (0.12)	0.08 (0.01)	0.37 (0.16)	
			0.49 (0.22)			0.48 (0.21) (0.33)	0.51 (0.28)		0.22 (0.14)	0.37 (0.16)
	6F	4025	0.55 (0.25)	0.51 (0.21)	0.27 (0.00)	0.58 (0.33)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.39 (0.19)	
0.52 (0.25)					0.44 (0.21) (0.31)	0.55 (0.33)		0.21 (0.14)	0.38 (0.19)	
5F	4000	0.51 (0.24)	0.46 (0.21)	0.25 (0.00)	0.53 (0.31)	0.17 (0.13)	0.07 (0.01)	0.38 (0.19)		
		0.48 (0.24)			0.44 (0.21) (0.35)	0.51 (0.31)		0.20 (0.13)	0.35 (0.19)	
4F	4000	0.53 (0.27)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.57 (0.35)	0.18 (0.13)	0.07 (0.00)	0.36 (0.22)		
		0.51 (0.27)			0.45 (0.21) (0.39)	0.56 (0.35)		0.18 (0.12)	0.36 (0.22)	
3F	4000	0.55 (0.30)	0.44 (0.21)	0.25 (0.00)	0.61 (0.39)	0.21 (0.14)	0.07 (0.00)	0.38 (0.24)		
		0.53 (0.30)			0.47 (0.22) (0.44)	0.59 (0.39)		0.15 (0.12)	0.38 (0.24)	
2F	4425	0.60 (0.33)	0.43 (0.21)	0.24 (0.00)	0.69 (0.44)	0.23 (0.15)	0.07 (0.01)	0.38 (0.27)		
		0.65 (0.33)			0.60 (0.42)	0.72 (0.44)		0.02 (0.03)	0.37 (0.27)	
1F			0.34 (0.33)	0.49 (0.04)		0.41 (0.25)	0.07 (0.11)			
			16200				7200			
			23400							
			A			B		C		
4 フレーム (S=1/272)										

40450	4000	11F	0.72 (0.15)	0.59 (0.25)	0.42 (0.00)	0.64 (0.13)	0.44 (0.24)	0.13 (0.02)	0.25 (0.19)	
		10F	0.39 (0.11)	0.48 (0.15)	0.28 (0.00)	0.54 (0.20)	0.47 (0.13)	0.35 (0.19)	0.30 (0.06)	
	4000	9F	0.51 (0.16)	0.40 (0.11)	0.30 (0.00)	0.51 (0.18)	0.15 (0.13)	0.09 (0.02)	0.28 (0.10)	0.25 (0.07)
		8F	0.50 (0.17)	0.46 (0.16)	0.27 (0.00)	0.51 (0.21)	0.08 (0.09)	0.07 (0.02)	0.31 (0.11)	0.30 (0.10)
	4000	7F	0.53 (0.21)	0.47 (0.17)	0.27 (0.00)	0.55 (0.26)	0.09 (0.10)	0.07 (0.02)	0.32 (0.14)	0.30 (0.11)
		6F	0.56 (0.24)	0.50 (0.21)	0.27 (0.00)	0.59 (0.30)	0.12 (0.10)	0.06 (0.01)	0.33 (0.16)	0.31 (0.14)
	4025	5F	0.52 (0.23)	0.54 (0.24)	0.25 (0.00)	0.56 (0.28)	0.13 (0.11)	0.06 (0.01)	0.30 (0.16)	0.32 (0.16)
		4F	0.53 (0.25)	0.49 (0.23)	0.25 (0.00)	0.58 (0.32)	0.15 (0.11)	0.06 (0.01)	0.30 (0.18)	0.30 (0.16)
	4000	3F	0.55 (0.28)	0.52 (0.25)	0.25 (0.00)	0.61 (0.36)	0.18 (0.12)	0.06 (0.00)	0.31 (0.20)	0.30 (0.18)
		2F	0.58 (0.32)	0.53 (0.28)	0.24 (0.00)	0.66 (0.40)	0.19 (0.12)	0.06 (0.01)	0.31 (0.22)	0.30 (0.20)
4425		1F	0.63 (0.32)	0.48 (0.04)		0.60 (0.42)	0.68 (0.40)	0.02 (0.03)	0.30 (0.22)	
			0.34 (0.33)				0.41 (0.25)	0.07 (0.11)		
			16200				7200			
			23400							
			A	B				C		
5 フレーム (S=1/272)										

11F	40450	4000	0.46 (0.08)	0.37 (0.14)	0.24 (0.00)	0.39 (0.14)	0.21 (0.13)	0.07 (0.01)	0.15 (0.11)	0.26 (0.04)
10F		4000	0.26 (0.07)	0.31 (0.08)	0.17 (0.00)	0.34 (0.12)	0.33 (0.08)	0.06 (0.06)	0.23 (0.13)	0.22 (0.04)
9F		4000	0.34 (0.10)	0.27 (0.07)	0.18 (0.00)	0.33 (0.12)	0.28 (0.08)	0.07 (0.07)	0.20 (0.12)	0.17 (0.05)
8F		4000	0.34 (0.11)	0.31 (0.10)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12)	0.33 (0.12)	0.07 (0.07)	0.19 (0.12)	0.21 (0.07)
7F		4000	0.35 (0.14)	0.32 (0.11)	0.18 (0.00)	0.38 (0.17)	0.34 (0.14)	0.08 (0.07)	0.21 (0.09)	0.20 (0.08)
6F		4025	0.38 (0.16)	0.34 (0.14)	0.18 (0.00)	0.41 (0.20)	0.36 (0.17)	0.10 (0.08)	0.22 (0.11)	0.22 (0.09)
5F		4000	0.36 (0.15)	0.36 (0.16)	0.18 (0.00)	0.40 (0.19)	0.40 (0.20)	0.11 (0.08)	0.21 (0.11)	0.23 (0.11)
4F		4000	0.37 (0.17)	0.34 (0.15)	0.17 (0.00)	0.41 (0.22)	0.37 (0.19)	0.11 (0.08)	0.22 (0.13)	0.21 (0.11)
3F		4000	0.37 (0.19)	0.36 (0.17)	0.18 (0.00)	0.42 (0.24)	0.39 (0.22)	0.13 (0.08)	0.22 (0.14)	0.22 (0.13)
2F		4425	0.41 (0.21)	0.35 (0.19)	0.17 (0.00)	0.47 (0.27)	0.39 (0.24)	0.13 (0.09)	0.24 (0.16)	0.22 (0.14)
1F				0.47 (0.21)	0.25 (0.24)	0.34 (0.03)	0.45 (0.31)	0.52 (0.27)	0.02 (0.03)	0.25 (0.16)
			16200				7200			
			23400							
			A		B		C			
6 フレーム (S=1/272)										

(2) 短期荷重時断面検定比図

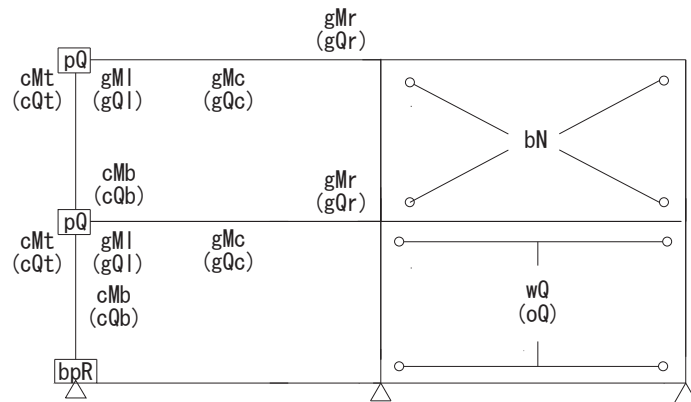

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

11F	40450	4000	0.15 (0.04)	0.31 (0.13)	0.05 (0.07)	0.16 (0.07)	0.24 (0.15)	0.34 (0.08)	0.04 (0.07)	0.24 (0.15)	0.31 (0.14)	0.03 (0.07)	0.24 (0.07)	0.31 (0.15)	0.04 (0.08)	0.24 (0.06)	0.34 (0.15)	0.16 (0.08)	0.05 (0.07)	0.15 (0.04)	0.31 (0.13)
10F			0.21 (0.07)	0.28 (0.04)	0.04 (0.14)	0.41 (0.13)	0.44 (0.07)	0.54 (0.22)	0.44 (0.07)	0.55 (0.22)	0.44 (0.07)	0.58 (0.23)	0.44 (0.06)	0.55 (0.21)	0.28 (0.04)						
9F			0.27 (0.10)	0.31 (0.07)	0.05 (0.19)	0.57 (0.20)	0.47 (0.10)	0.70 (0.27)	0.46 (0.10)	0.71 (0.27)	0.46 (0.10)	0.73 (0.28)	0.47 (0.10)	0.73 (0.27)	0.31 (0.07)						
8F			0.30 (0.12)	0.39 (0.10)	0.04 (0.16)	0.51 (0.18)	0.57 (0.13)	0.60 (0.23)	0.57 (0.13)	0.61 (0.23)	0.57 (0.13)	0.63 (0.23)	0.57 (0.13)	0.63 (0.23)	0.39 (0.10)						
7F			0.35 (0.15)	0.40 (0.12)	0.04 (0.19)	0.59 (0.21)	0.60 (0.15)	0.68 (0.26)	0.59 (0.15)	0.68 (0.26)	0.59 (0.15)	0.70 (0.26)	0.60 (0.15)	0.71 (0.25)	0.40 (0.12)						
6F			0.40 (0.19)	0.45 (0.15)	0.05 (0.20)	0.64 (0.24)	0.67 (0.18)	0.73 (0.27)	0.67 (0.18)	0.72 (0.27)	0.67 (0.18)	0.75 (0.27)	0.67 (0.18)	0.78 (0.27)	0.45 (0.15)						
5F			0.55 (0.19)	0.59 (0.19)	0.03 (0.18)	0.68 (0.20)	0.65 (0.25)	0.70 (0.21)	0.68 (0.21)	0.70 (0.21)	0.68 (0.21)	0.70 (0.21)	0.65 (0.25)	0.76 (0.21)	0.66 (0.24)	0.59 (0.19)					
4F			0.60 (0.23)	0.54 (0.19)	0.03 (0.19)	0.69 (0.23)	0.66 (0.20)	0.72 (0.24)	0.66 (0.20)	0.72 (0.24)	0.66 (0.20)	0.72 (0.24)	0.66 (0.20)	0.72 (0.24)	0.54 (0.19)						
3F			0.64 (0.27)	0.59 (0.23)	0.03 (0.20)	0.70 (0.26)	0.65 (0.25)	0.72 (0.27)	0.66 (0.25)	0.72 (0.27)	0.66 (0.25)	0.72 (0.27)	0.66 (0.25)	0.72 (0.27)	0.59 (0.23)						
2F			0.61 (0.31)	0.65 (0.27)	0.03 (0.19)	0.67 (0.29)	0.59 (0.23)	0.72 (0.30)	0.63 (0.24)	0.72 (0.30)	0.63 (0.24)	0.72 (0.30)	0.63 (0.24)	0.72 (0.30)	0.61 (0.31)						
1F	0.85 (0.31)	0.27 (0.38)	0.07 (0.33)	0.23 (0.42)	0.91 (0.29)	0.18 (0.20)	0.92 (0.30)	0.18 (0.29)	0.92 (0.30)	0.18 (0.28)	0.92 (0.30)	0.18 (0.29)	0.90 (0.29)	0.27 (0.38)	0.85 (0.31)						
			7200		7200		7200		7200		7200		7200								
			36000																		
			1	2		3		4		5		6									
			A フレーム (S=1/272)																		

11F	40450	4000	0.20 (0.05)	0.41 (0.18)	0.08 (0.08)	0.30 (0.08)	0.19 (0.10)	0.42 (0.19)	0.06 (0.09)	0.29 (0.08)	0.36 (0.18)	0.04 (0.09)	0.30 (0.08)	0.38 (0.19)	0.37 (0.19)	0.06 (0.09)	0.29 (0.08)	0.42 (0.20)	0.18 (0.11)	0.08 (0.08)	0.20 (0.05)	0.40 (0.18)		
10F			0.26 (0.08)	0.33 (0.05)	0.06 (0.17)	0.51 (0.15)	0.43 (0.08)	0.63 (0.26)	0.42 (0.08)	0.67 (0.27)	0.43 (0.08)	0.70 (0.28)	0.44 (0.08)	0.70 (0.27)	0.32 (0.05)									
9F			0.33 (0.12)	0.36 (0.08)	0.07 (0.23)	0.68 (0.23)	0.47 (0.13)	0.80 (0.32)	0.46 (0.12)	0.84 (0.33)	0.47 (0.12)	0.87 (0.34)	0.48 (0.12)	0.89 (0.33)	0.36 (0.08)									
8F			0.35 (0.14)	0.45 (0.12)	0.05 (0.19)	0.59 (0.20)	0.59 (0.17)	0.68 (0.27)	0.58 (0.17)	0.70 (0.27)	0.59 (0.16)	0.73 (0.28)	0.59 (0.16)	0.75 (0.27)	0.45 (0.12)									
7F			0.41 (0.18)	0.46 (0.14)	0.05 (0.21)	0.66 (0.24)	0.62 (0.19)	0.76 (0.29)	0.61 (0.19)	0.78 (0.30)	0.62 (0.18)	0.81 (0.30)	0.62 (0.18)	0.82 (0.30)	0.46 (0.14)									
6F			0.46 (0.22)	0.52 (0.18)	0.06 (0.23)	0.72 (0.27)	0.69 (0.22)	0.81 (0.31)	0.70 (0.22)	0.81 (0.31)	0.71 (0.22)	0.85 (0.32)	0.70 (0.22)	0.90 (0.32)	0.51 (0.18)									
5F			0.59 (0.23)	0.61 (0.22)	0.04 (0.21)	0.73 (0.23)	0.74 (0.29)	0.04 (0.20)	0.49 (0.22)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.49 (0.22)	0.75 (0.28)	0.04 (0.20)	0.73 (0.23)	0.83 (0.23)	0.04 (0.20)	0.59 (0.23)	0.61 (0.22)					
4F			0.64 (0.27)	0.57 (0.23)	0.04 (0.21)	0.66 (0.24)	0.70 (0.23)	0.74 (0.28)	0.69 (0.22)	0.75 (0.29)	0.69 (0.22)	0.74 (0.29)	0.70 (0.23)	0.77 (0.28)	0.57 (0.23)									
3F			0.68 (0.31)	0.63 (0.27)	0.04 (0.22)	0.68 (0.26)	0.75 (0.26)	0.75 (0.28)	0.75 (0.26)	0.76 (0.29)	0.75 (0.25)	0.74 (0.29)	0.74 (0.25)	0.79 (0.29)	0.62 (0.27)									
2F			0.67 (0.35)	0.69 (0.31)	0.04 (0.20)	0.65 (0.26)	0.79 (0.29)	0.69 (0.26)	0.80 (0.28)	0.71 (0.27)	0.02 (0.19)	0.54 (0.31)	0.69 (0.26)	0.04 (0.18)	0.76 (0.33)	0.65 (0.26)	0.03 (0.20)	0.67 (0.35)	0.68 (0.31)					
1F			0.89 (0.35)	0.30 (0.43)	0.08 (0.36)	0.25 (0.47)	0.98 (0.33)	0.19 (0.31)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.03 (0.21)	0.19 (0.31)	0.98 (0.31)	0.02 (0.21)	0.20 (0.32)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.97 (0.33)	0.30 (0.43)	0.88 (0.35)				
			7200				7200				7200				7200									
			36000																					
			1		2		3		4		5		6											
			B フレーム (S=1/272)																					

11F	40450	4000	0.17 (0.03)	0.27 (0.13)	0.07 (0.04)	0.24 (0.05)	0.15 (0.11)	0.30 (0.14)	0.05 (0.05)	0.23 (0.05)	0.22 (0.12)	0.05 (0.05)	0.25 (0.05)	0.28 (0.13)	0.27 (0.13)	0.05 (0.05)	0.22 (0.05)	0.32 (0.14)	0.16 (0.11)	0.08 (0.03)	0.24 (0.11)	0.15 (0.03)
10F			0.18 (0.05)	0.44 (0.12)	0.03 (0.09)	0.32 (0.08)	0.33 (0.08)	0.34 (0.05)	0.46 (0.19)	0.34 (0.05)	0.52 (0.20)	0.35 (0.05)	0.39 (0.12)	0.31 (0.05)	0.41 (0.12)	0.23 (0.03)						
9F		0.24 (0.07)	0.57 (0.16)	0.04 (0.11)	0.41 (0.11)	0.39 (0.08)	0.58 (0.23)	0.41 (0.08)	0.65 (0.24)	0.39 (0.07)	0.49 (0.14)	0.32 (0.06)	0.54 (0.15)	0.27 (0.04)								
8F		0.40 (0.09)	0.49 (0.13)	0.03 (0.10)	0.50 (0.13)	0.39 (0.10)	0.51 (0.11)	0.43 (0.16)	0.54 (0.11)	0.48 (0.17)	0.52 (0.10)	0.41 (0.11)	0.45 (0.09)	0.47 (0.12)	0.35 (0.07)							
7F		0.45 (0.12)	0.57 (0.15)	0.04 (0.11)	0.55 (0.17)	0.57 (0.13)	0.50 (0.18)	0.60 (0.14)	0.55 (0.19)	0.57 (0.13)	0.47 (0.13)	0.51 (0.11)	0.55 (0.14)	0.37 (0.09)								
6F		0.50 (0.15)	0.61 (0.16)	0.04 (0.12)	0.57 (0.21)	0.63 (0.17)	0.52 (0.19)	0.67 (0.18)	0.57 (0.20)	0.63 (0.17)	0.49 (0.13)	0.58 (0.15)	0.60 (0.16)	0.43 (0.12)								
5F		0.46 (0.16)	0.57 (0.16)	0.03 (0.13)	0.69 (0.23)	0.69 (0.21)	0.53 (0.19)	0.69 (0.24)	0.54 (0.19)	0.68 (0.21)	0.46 (0.14)	0.63 (0.19)	0.55 (0.15)	0.47 (0.14)								
4F		0.48 (0.19)	0.46 (0.16)	0.03 (0.14)	0.72 (0.28)	0.67 (0.23)	0.54 (0.19)	0.67 (0.25)	0.57 (0.20)	0.66 (0.23)	0.49 (0.15)	0.61 (0.20)	0.58 (0.17)	0.44 (0.15)								
3F		0.50 (0.22)	0.61 (0.17)	0.03 (0.14)	0.76 (0.32)	0.72 (0.28)	0.55 (0.20)	0.74 (0.30)	0.57 (0.20)	0.71 (0.28)	0.49 (0.15)	0.66 (0.24)	0.60 (0.17)	0.49 (0.18)								
2F		0.48 (0.24)	0.53 (0.22)	0.03 (0.13)	0.72 (0.37)	0.79 (0.32)	0.52 (0.19)	0.82 (0.35)	0.53 (0.19)	0.78 (0.32)	0.44 (0.14)	0.71 (0.28)	0.58 (0.16)	0.52 (0.21)								
1F	0.74 (0.24)	0.13 (0.25)	0.05 (0.16)	0.11 (0.18)	0.91 (0.37)	0.10 (0.14)	0.95 (0.40)	0.11 (0.19)	0.91 (0.36)	0.11 (0.19)	0.84 (0.32)	0.13 (0.21)	0.73 (0.24)									
			7200				7200				7200				7200				7200			
			36000																			
			1		2		3		4		5		6									
			C フレーム (S=1/272)																			

11F	40450	4000	0.45 (0.09)	0.42 (0.11)	0.16 (0.02)	0.44 (0.11) (0.10)	0.25 (0.12)	0.05 (0.03)	0.22 (0.11) (0.05)		
10F			4000	0.36 (0.10)	0.28 (0.09) (0.12)	0.12 (0.03)	0.55 (0.12) (0.11)	0.33 (0.10)	0.05 (0.08)	0.42 (0.16) (0.06)	0.24 (0.05)
9F		4000		0.44 (0.12)	0.31 (0.10) (0.13)	0.13 (0.04)	0.64 (0.13) (0.14)	0.36 (0.11)	0.05 (0.10)	0.50 (0.19) (0.09)	0.28 (0.06)
8F			4000	0.45 (0.13)	0.39 (0.12) (0.14)	0.12 (0.05)	0.71 (0.14) (0.15)	0.45 (0.14)	0.05 (0.12)	0.58 (0.21) (0.10)	0.36 (0.09)
7F		4000		0.50 (0.16)	0.40 (0.13) (0.15)	0.12 (0.06)	0.77 (0.14) (0.17)	0.46 (0.15)	0.05 (0.13)	0.64 (0.23) (0.13)	0.38 (0.10)
6F			4025	0.53 (0.18)	0.45 (0.16) (0.15)	0.13 (0.06)	0.82 (0.15) (0.21)	0.52 (0.17)	0.05 (0.15)	0.70 (0.24) (0.16)	0.44 (0.13)
5F		4000		0.45 (0.18)	0.59 (0.18) (0.15)	0.12 (0.06)	0.86 (0.15) (0.21)	0.61 (0.21)	0.05 (0.16)	0.76 (0.26) (0.17)	0.48 (0.16)
4F			4000	0.49 (0.22)	0.54 (0.18) (0.16)	0.12 (0.07)	0.88 (0.16) (0.25)	0.57 (0.21)	0.04 (0.17)	0.81 (0.27) (0.20)	0.46 (0.17)
3F		4000		0.50 (0.25)	0.59 (0.22) (0.16)	0.13 (0.07)	0.90 (0.16) (0.30)	0.63 (0.25)	0.04 (0.18)	0.82 (0.28) (0.23)	0.50 (0.20)
2F			4425	0.43 (0.29)	0.65 (0.25) (0.15)	0.12 (0.06)	0.85 (0.15) (0.34)	0.69 (0.30)	0.04 (0.17)	0.79 (0.27) (0.26)	0.53 (0.23)
1F					0.85 (0.29) (0.34)		0.21 (0.16)		0.32 (0.32) (0.24)	0.04	0.14 (0.23) (0.26)
			16200				7200				
			23400								
			A				B	C			
1 フレーム (S=1/272)											

11F	40450	4000	0.64 (0.14)	0.57 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.40 (0.13)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)	
10F		4000	0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.74 (0.18)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.43 (0.13)	0.47 (0.22)	0.34 (0.06)
9F		4000	0.60 (0.17)	0.47 (0.13)	0.82 (0.20)	0.21 (0.05)	0.77 (0.19)	0.47 (0.14)	0.57 (0.25)	0.39 (0.08)
8F		4000	0.61 (0.18)	0.57 (0.17)	0.81 (0.21)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.59 (0.19)	0.56 (0.25)	0.51 (0.12)
7F		4000	0.67 (0.21)	0.60 (0.18)	0.86 (0.22)	0.19 (0.07)	0.81 (0.22)	0.62 (0.21)	0.64 (0.28)	0.57 (0.15)
6F		4025	0.70 (0.25)	0.67 (0.21)	0.91 (0.23)	0.19 (0.07)	0.87 (0.22)	0.69 (0.24)	0.69 (0.29)	0.63 (0.19)
5F		4000	0.63 (0.23)	0.76 (0.25)	0.87 (0.24)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.80 (0.27)	0.76 (0.32)	0.69 (0.23)
4F		4000	0.66 (0.26)	0.66 (0.23)	0.89 (0.24)	0.18 (0.08)	0.86 (0.24)	0.70 (0.24)	0.83 (0.34)	0.67 (0.25)
3F		4000	0.68 (0.29)	0.68 (0.26)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.75 (0.27)	0.85 (0.34)	0.72 (0.29)
2F		4425	0.61 (0.32)	0.72 (0.29)	0.83 (0.23)	0.17 (0.08)	0.83 (0.31)	0.79 (0.33)	0.79 (0.33)	0.79 (0.34)
1F				0.91 (0.32)	0.40 (0.42)	0.29 (0.19)	0.51 (0.49)	0.98 (0.31)	0.16 (0.21)	0.91 (0.38)
			16200				7200			
			23400							


A

B

C

2 フレーム (S=1/272)



11F	40450	4000	0.64 (0.14)	0.58 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.40 (0.19)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)	0.38 (0.06)
10F			4000	0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.74 (0.18)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.42 (0.13)	0.49 (0.23)
9F		4000		0.60 (0.17)	0.46 (0.13)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.77 (0.19)	0.46 (0.14)	0.59 (0.25)
8F			4000	0.60 (0.19)	0.57 (0.17)	0.81 (0.21)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.58 (0.19)	0.57 (0.25)
7F		4000		0.66 (0.22)	0.59 (0.19)	0.86 (0.22)	0.19 (0.07)	0.81 (0.21)	0.61 (0.21)	0.66 (0.28)
6F			4025	0.70 (0.26)	0.67 (0.22)	0.91 (0.23)	0.19 (0.07)	0.86 (0.22)	0.70 (0.25)	0.71 (0.30)
5F		4000		0.64 (0.24)	0.70 (0.26)	0.87 (0.24)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.75 (0.28)	0.79 (0.33)
4F			4000	0.68 (0.27)	0.61 (0.24)	0.89 (0.24)	0.18 (0.08)	0.86 (0.24)	0.69 (0.26)	0.86 (0.35)
3F		4000		0.70 (0.30)	0.66 (0.27)	0.89 (0.24)	0.18 (0.09)	0.87 (0.30)	0.75 (0.28)	0.88 (0.36)
2F			4425	0.63 (0.33)	0.72 (0.30)	0.83 (0.23)	0.17 (0.08)	0.82 (0.23)	0.80 (0.30)	0.83 (0.34)
1F		0.92 (0.33)		0.92 (0.33)	0.92 (0.33)	0.29 (0.18)	0.51 (0.49)	0.98 (0.33)	0.16 (0.21)	0.95 (0.42)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
3 フレーム (S=1/272)										

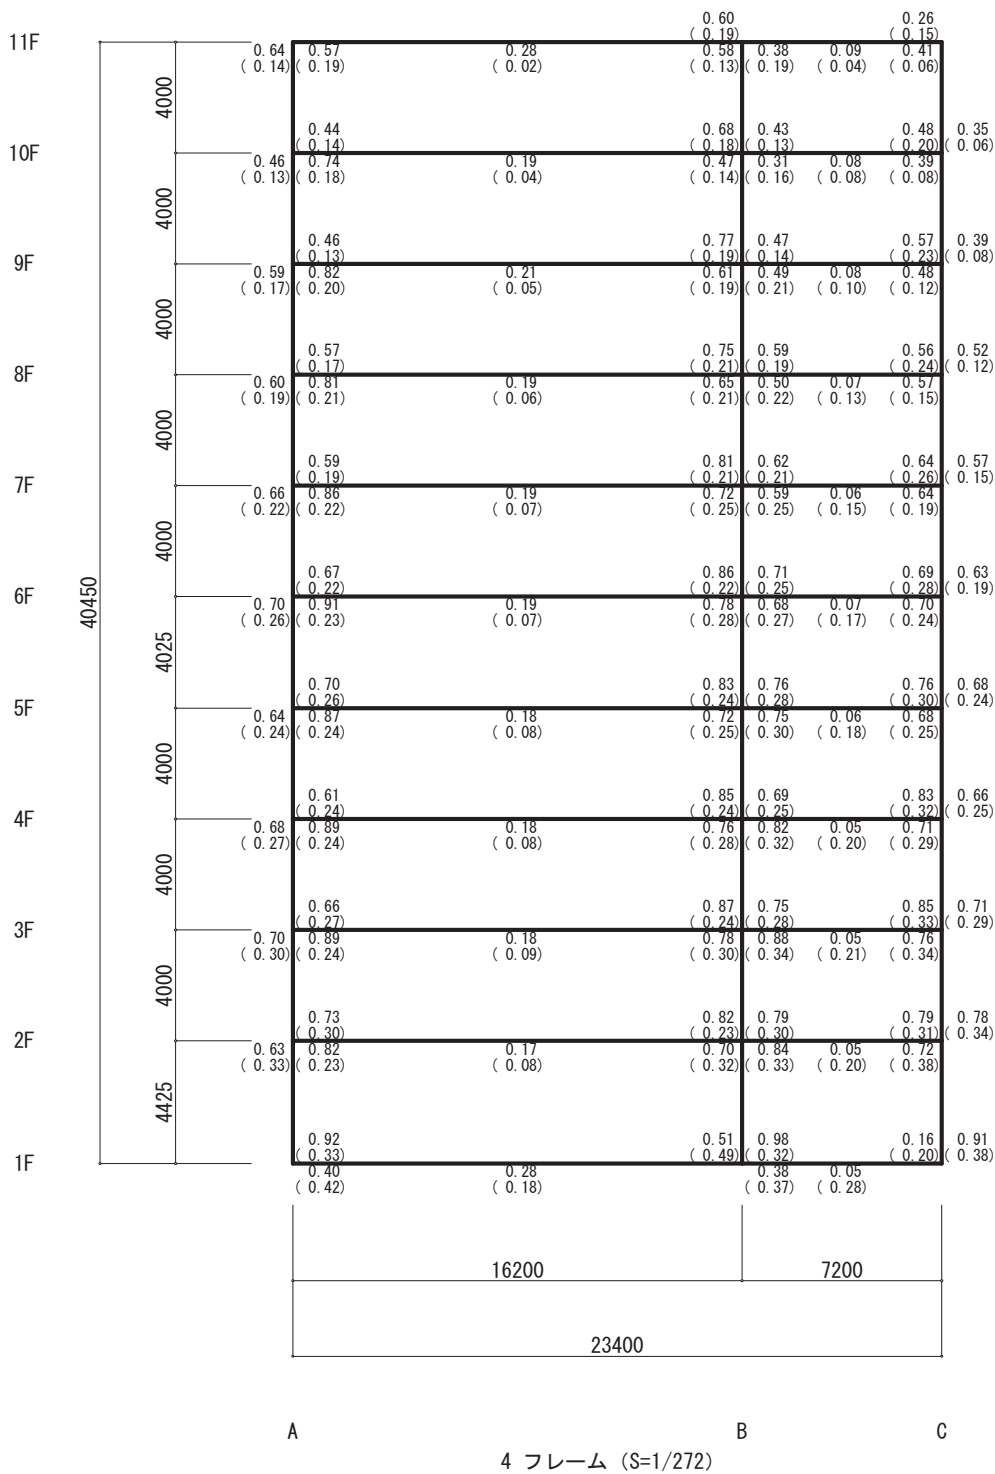

11F	40450	4000	0.64 (0.14)	0.57 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.38 (0.19)	0.09 (0.04)	0.27 (0.15)			
10F			4000	0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.44 (0.14)	0.46 (0.20)	0.31 (0.06)		
9F		4000		0.60 (0.17)	0.47 (0.13)	0.21 (0.05)	0.77 (0.19)	0.48 (0.14)	0.54 (0.22)	0.32 (0.08)		
8F			4000	0.61 (0.18)	0.57 (0.17)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.59 (0.19)	0.54 (0.23)	0.45 (0.11)		
7F		4000		0.66 (0.21)	0.60 (0.18)	0.19 (0.07)	0.81 (0.21)	0.62 (0.21)	0.62 (0.26)	0.51 (0.14)		
6F			4025	0.70 (0.25)	0.67 (0.21)	0.19 (0.07)	0.86 (0.22)	0.70 (0.24)	0.66 (0.27)	0.58 (0.17)		
5F		4000		0.63 (0.23)	0.76 (0.25)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.80 (0.27)	0.73 (0.29)	0.63 (0.21)		
4F			4000	0.66 (0.26)	0.66 (0.23)	0.18 (0.08)	0.85 (0.24)	0.70 (0.24)	0.79 (0.31)	0.61 (0.22)		
3F		4000		0.68 (0.29)	0.68 (0.26)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.74 (0.26)	0.80 (0.32)	0.66 (0.26)		
2F			4425	0.61 (0.32)	0.72 (0.29)	0.17 (0.08)	0.82 (0.31)	0.79 (0.30)	0.75 (0.30)	0.71 (0.30)		
1F				0.40 (0.42)	0.90 (0.32)	0.28 (0.18)	0.50 (0.49)	0.97 (0.31)	0.38 (0.37)	0.05 (0.28)	0.16 (0.20)	0.84 (0.34)
			16200				7200					
			23400									
A							B				C	
5 フレーム (S=1/272)												

11F	40450	4000	0.45 (0.09)	0.42 (0.11)	0.16 (0.02)	0.44 (0.11)	0.25 (0.10)	0.05 (0.03)	0.22 (0.05)			
10F		4000	0.36 (0.10)	0.28 (0.09)	0.12 (0.03)	0.54 (0.12)	0.32 (0.10)	0.27 (0.11)	0.42 (0.16)	0.23 (0.05)		
9F		4000	0.44 (0.12)	0.31 (0.10)	0.13 (0.04)	0.63 (0.13)	0.36 (0.11)	0.40 (0.15)	0.50 (0.19)	0.27 (0.06)		
8F		4000	0.45 (0.13)	0.39 (0.12)	0.12 (0.05)	0.70 (0.13)	0.45 (0.14)	0.47 (0.17)	0.57 (0.21)	0.35 (0.09)		
7F		4000	0.49 (0.16)	0.40 (0.13)	0.12 (0.06)	0.76 (0.14)	0.46 (0.14)	0.54 (0.19)	0.64 (0.23)	0.37 (0.10)		
6F		4025	0.53 (0.18)	0.45 (0.16)	0.13 (0.06)	0.81 (0.15)	0.51 (0.17)	0.61 (0.21)	0.69 (0.24)	0.43 (0.13)		
5F		4000	0.45 (0.18)	0.59 (0.18)	0.12 (0.06)	0.85 (0.15)	0.61 (0.20)	0.67 (0.23)	0.75 (0.26)	0.47 (0.16)		
4F		4000	0.48 (0.22)	0.54 (0.18)	0.12 (0.07)	0.87 (0.16)	0.57 (0.21)	0.72 (0.25)	0.80 (0.27)	0.44 (0.17)		
3F		4000	0.49 (0.25)	0.59 (0.22)	0.13 (0.07)	0.89 (0.16)	0.62 (0.25)	0.75 (0.26)	0.81 (0.28)	0.49 (0.19)		
2F		4425	0.43 (0.29)	0.65 (0.25)	0.12 (0.06)	0.84 (0.15)	0.68 (0.30)	0.72 (0.25)	0.78 (0.27)	0.52 (0.22)		
1F				0.85 (0.29)	0.34 (0.34)	0.21 (0.16)	0.41 (0.39)	0.88 (0.34)	0.31 (0.31)	0.04 (0.24)	0.14 (0.21)	0.73 (0.25)
			16200				7200					
			23400									
			A	6 フレーム (S=1/272)						B	C	

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

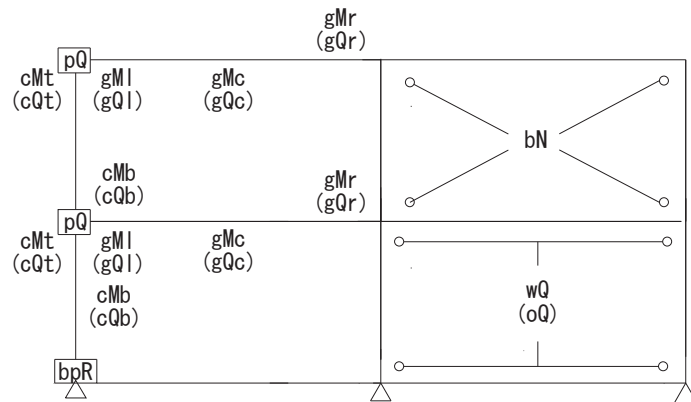

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

A フレーム (S=1/272)

40450	4000	11F	0.20 (0.05)	0.41 (0.18)	0.08 (0.08)	0.30 (0.08)	0.19 (0.10)	0.42 (0.19)	0.06 (0.09)	0.29 (0.08)	0.36 (0.18)	0.04 (0.09)	0.30 (0.08)	0.37 (0.19)	0.06 (0.09)	0.29 (0.08)	0.42 (0.20)	0.18 (0.11)	0.08 (0.08)	0.20 (0.05)	0.38 (0.19)	0.40 (0.18)				
		10F	0.26 (0.08)	0.33 (0.05)	0.06 (0.17)	0.39 (0.13)	0.51 (0.15)	0.43 (0.08)	0.63 (0.26)	0.42 (0.08)	0.38 (0.12)	0.64 (0.26)	0.03 (0.17)	0.38 (0.12)	0.67 (0.27)	0.43 (0.08)	0.63 (0.26)	0.70 (0.28)	0.44 (0.08)	0.39 (0.12)	0.49 (0.16)	0.06 (0.17)	0.26 (0.08)	0.32 (0.05)	0.70 (0.27)	
		9F	0.33 (0.12)	0.36 (0.08)	0.07 (0.23)	0.48 (0.17)	0.68 (0.23)	0.47 (0.13)	0.80 (0.32)	0.46 (0.12)	0.47 (0.17)	0.81 (0.32)	0.03 (0.22)	0.48 (0.16)	0.84 (0.33)	0.47 (0.12)	0.87 (0.34)	0.48 (0.12)	0.87 (0.34)	0.48 (0.12)	0.48 (0.16)	0.07 (0.22)	0.32 (0.12)	0.89 (0.33)	0.36 (0.08)	0.89 (0.33)
		8F	0.35 (0.14)	0.45 (0.12)	0.05 (0.19)	0.51 (0.19)	0.59 (0.20)	0.59 (0.17)	0.68 (0.27)	0.58 (0.17)	0.51 (0.19)	0.68 (0.26)	0.02 (0.19)	0.51 (0.18)	0.70 (0.27)	0.59 (0.16)	0.73 (0.28)	0.59 (0.16)	0.73 (0.28)	0.58 (0.21)	0.51 (0.18)	0.05 (0.19)	0.35 (0.14)	0.45 (0.12)	0.75 (0.27)	0.45 (0.12)
		7F	0.41 (0.18)	0.46 (0.14)	0.05 (0.21)	0.59 (0.22)	0.66 (0.24)	0.62 (0.19)	0.76 (0.29)	0.61 (0.19)	0.58 (0.22)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.58 (0.22)	0.78 (0.30)	0.62 (0.18)	0.81 (0.30)	0.62 (0.18)	0.81 (0.30)	0.65 (0.24)	0.58 (0.22)	0.05 (0.21)	0.41 (0.18)	0.46 (0.14)	0.82 (0.30)	0.46 (0.14)
		6F	0.46 (0.22)	0.52 (0.18)	0.06 (0.23)	0.63 (0.26)	0.72 (0.27)	0.69 (0.22)	0.81 (0.31)	0.70 (0.22)	0.61 (0.25)	0.80 (0.30)	0.02 (0.22)	0.60 (0.25)	0.81 (0.31)	0.71 (0.22)	0.85 (0.32)	0.70 (0.22)	0.85 (0.32)	0.62 (0.27)	0.62 (0.25)	0.06 (0.23)	0.46 (0.22)	0.51 (0.18)	0.90 (0.32)	0.51 (0.18)
		5F	0.59 (0.23)	0.61 (0.22)	0.04 (0.21)	0.73 (0.23)	0.64 (0.23)	0.80 (0.26)	0.75 (0.28)	0.75 (0.25)	0.49 (0.22)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.49 (0.22)	0.78 (0.30)	0.76 (0.25)	0.74 (0.29)	0.80 (0.25)	0.74 (0.29)	0.83 (0.23)	0.73 (0.23)	0.04 (0.20)	0.59 (0.23)	0.61 (0.22)	0.75 (0.27)	0.61 (0.22)
		4F	0.64 (0.27)	0.57 (0.23)	0.04 (0.21)	0.76 (0.26)	0.66 (0.24)	0.70 (0.23)	0.74 (0.28)	0.69 (0.22)	0.55 (0.26)	0.73 (0.28)	0.02 (0.20)	0.55 (0.25)	0.75 (0.29)	0.69 (0.22)	0.74 (0.29)	0.70 (0.23)	0.74 (0.29)	0.68 (0.24)	0.75 (0.25)	0.03 (0.20)	0.64 (0.27)	0.57 (0.23)	0.77 (0.28)	0.57 (0.23)
		3F	0.68 (0.31)	0.63 (0.27)	0.04 (0.22)	0.78 (0.29)	0.68 (0.26)	0.75 (0.26)	0.75 (0.28)	0.75 (0.26)	0.58 (0.28)	0.75 (0.29)	0.02 (0.20)	0.57 (0.28)	0.76 (0.28)	0.75 (0.25)	0.74 (0.29)	0.74 (0.25)	0.74 (0.29)	0.68 (0.26)	0.78 (0.29)	0.03 (0.20)	0.68 (0.31)	0.62 (0.27)	0.79 (0.31)	0.62 (0.27)
		2F	0.67 (0.35)	0.69 (0.31)	0.04 (0.20)	0.76 (0.33)	0.65 (0.26)	0.79 (0.29)	0.69 (0.26)	0.80 (0.28)	0.54 (0.31)	0.71 (0.27)	0.02 (0.19)	0.54 (0.31)	0.71 (0.31)	0.79 (0.28)	0.69 (0.26)	0.67 (0.33)	0.79 (0.29)	0.76 (0.33)	0.65 (0.26)	0.03 (0.20)	0.67 (0.35)	0.68 (0.31)	0.74 (0.27)	0.68 (0.31)
1F	0.89 (0.35)	0.89 (0.35)	0.08 (0.36)	0.25 (0.47)	0.98 (0.33)	0.98 (0.33)	0.19 (0.31)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.03 (0.21)	0.20 (0.32)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.98 (0.31)	0.20 (0.32)	0.97 (0.33)	0.25 (0.47)	0.08 (0.36)	0.30 (0.43)	0.88 (0.35)	0.88 (0.35)	0.30 (0.43)		
			7200				7200				7200				7200				7200							
			36000																							
			1				2				3				4				5				6			
			B フレーム (S=1/272)																							

40450	11F	4000	0.17 (0.03)	0.27 (0.13)	0.07 (0.04)	0.15 (0.11)	0.24 (0.05)	0.30 (0.14)	0.05 (0.05)	0.23 (0.05)	0.25 (0.13)	0.22 (0.12)	0.05 (0.05)	0.25 (0.05)	0.27 (0.13)	0.05 (0.05)	0.22 (0.05)	0.32 (0.14)	0.16 (0.11)	0.08 (0.03)	0.24 (0.11)	0.15 (0.03)
			0.24 (0.03)		0.33 (0.08)	0.34 (0.05)		0.46 (0.19)	0.34 (0.05)		0.52 (0.20)	0.35 (0.05)		0.39 (0.12)	0.31 (0.05)		0.41 (0.12)	0.23 (0.03)				
	10F	4000	0.18 (0.05)	0.44 (0.12)	0.03 (0.09)	0.32 (0.08)	0.50 (0.20)	0.06 (0.10)	0.31 (0.08)	0.44 (0.19)	0.05 (0.11)	0.31 (0.07)	0.34 (0.11)	0.02 (0.08)	0.26 (0.06)	0.32 (0.09)	0.02 (0.08)	0.02 (0.04)	0.17 (0.04)			
			0.28 (0.05)		0.45 (0.12)	0.39 (0.08)		0.58 (0.23)	0.41 (0.08)		0.65 (0.24)	0.39 (0.07)		0.49 (0.14)	0.32 (0.06)		0.54 (0.15)	0.27 (0.04)				
	9F	4000	0.24 (0.07)	0.57 (0.16)	0.04 (0.11)	0.41 (0.11)	0.64 (0.24)	0.06 (0.14)	0.41 (0.11)	0.57 (0.23)	0.06 (0.14)	0.40 (0.10)	0.44 (0.13)	0.02 (0.10)	0.34 (0.09)	0.44 (0.13)	0.03 (0.11)	0.23 (0.07)				
			0.36 (0.07)		0.39 (0.10)	0.51 (0.11)		0.43 (0.16)	0.54 (0.11)		0.48 (0.17)	0.52 (0.10)		0.41 (0.11)	0.45 (0.09)		0.47 (0.12)	0.35 (0.07)				
	8F	4000	0.40 (0.09)	0.49 (0.13)	0.03 (0.10)	0.50 (0.13)	0.47 (0.17)	0.04 (0.11)	0.50 (0.14)	0.42 (0.16)	0.03 (0.11)	0.49 (0.13)	0.37 (0.11)	0.01 (0.08)	0.42 (0.11)	0.38 (0.11)	0.03 (0.09)	0.39 (0.09)				
			0.38 (0.09)		0.46 (0.12)	0.57 (0.13)		0.50 (0.18)	0.60 (0.14)		0.55 (0.19)	0.57 (0.13)		0.47 (0.13)	0.51 (0.11)		0.55 (0.14)	0.37 (0.09)				
	7F	4000	0.45 (0.12)	0.57 (0.15)	0.04 (0.11)	0.55 (0.17)	0.54 (0.19)	0.04 (0.12)	0.56 (0.18)	0.49 (0.18)	0.03 (0.13)	0.54 (0.17)	0.43 (0.12)	0.01 (0.10)	0.46 (0.15)	0.46 (0.13)	0.03 (0.11)	0.44 (0.12)				
			0.44 (0.12)		0.49 (0.14)	0.63 (0.17)		0.52 (0.19)	0.67 (0.18)		0.57 (0.20)	0.63 (0.17)		0.49 (0.13)	0.58 (0.15)		0.60 (0.16)	0.43 (0.12)				
6F	4025	0.50 (0.15)	0.61 (0.16)	0.04 (0.12)	0.57 (0.21)	0.56 (0.20)	0.04 (0.13)	0.58 (0.24)	0.52 (0.19)	0.04 (0.13)	0.56 (0.21)	0.46 (0.13)	0.01 (0.10)	0.49 (0.19)	0.51 (0.14)	0.03 (0.12)	0.48 (0.14)					
		0.48 (0.15)		0.48 (0.14)	0.69 (0.21)		0.53 (0.19)	0.69 (0.24)		0.54 (0.19)	0.68 (0.21)		0.46 (0.14)	0.63 (0.19)		0.55 (0.15)	0.47 (0.14)					
5F	4000	0.46 (0.16)	0.57 (0.16)	0.03 (0.13)	0.69 (0.23)	0.53 (0.19)	0.03 (0.13)	0.49 (0.25)	0.52 (0.19)	0.03 (0.13)	0.68 (0.23)	0.45 (0.14)	0.01 (0.11)	0.63 (0.20)	0.44 (0.14)	0.04 (0.12)	0.45 (0.15)					
		0.46 (0.16)		0.51 (0.15)	0.67 (0.23)		0.54 (0.19)	0.67 (0.25)		0.57 (0.20)	0.66 (0.23)		0.49 (0.15)	0.61 (0.20)		0.58 (0.17)	0.44 (0.15)					
4F	4000	0.48 (0.19)	0.60 (0.17)	0.03 (0.14)	0.72 (0.28)	0.56 (0.20)	0.03 (0.13)	0.52 (0.30)	0.54 (0.19)	0.03 (0.13)	0.71 (0.28)	0.48 (0.15)	0.01 (0.12)	0.66 (0.24)	0.49 (0.15)	0.03 (0.13)	0.47 (0.18)					
		0.50 (0.19)		0.52 (0.16)	0.72 (0.28)		0.55 (0.20)	0.74 (0.30)		0.57 (0.20)	0.71 (0.28)		0.49 (0.15)	0.66 (0.24)		0.60 (0.17)	0.49 (0.18)					
3F	4000	0.50 (0.22)	0.61 (0.17)	0.03 (0.14)	0.76 (0.32)	0.56 (0.20)	0.03 (0.13)	0.54 (0.35)	0.55 (0.20)	0.03 (0.13)	0.76 (0.32)	0.49 (0.15)	0.01 (0.12)	0.69 (0.28)	0.50 (0.16)	0.03 (0.13)	0.49 (0.21)					
		0.53 (0.22)		0.51 (0.16)	0.79 (0.32)		0.52 (0.19)	0.82 (0.35)		0.53 (0.19)	0.78 (0.32)		0.44 (0.14)	0.71 (0.28)		0.58 (0.16)	0.52 (0.21)					
2F	4425	0.48 (0.24)	0.58 (0.17)	0.03 (0.13)	0.72 (0.37)	0.51 (0.19)	0.03 (0.12)	0.50 (0.40)	0.52 (0.19)	0.03 (0.12)	0.72 (0.36)	0.45 (0.14)	0.01 (0.11)	0.65 (0.32)	0.49 (0.16)	0.04 (0.13)	0.47 (0.24)					
		0.74 (0.24)		0.13 (0.25)	0.91 (0.37)		0.10 (0.14)	0.95 (0.40)		0.11 (0.19)	0.91 (0.36)		0.11 (0.19)	0.84 (0.32)		0.13 (0.21)	0.73 (0.24)					
1F		0.13 (0.21)	0.05 (0.16)		0.11 (0.18)		0.02 (0.09)		0.11 (0.19)	0.02 (0.10)		0.10 (0.15)	0.02 (0.10)		0.13 (0.25)	0.05 (0.16)						
		36000																				
			1		2		3		4		5		6									
			C フレーム (S=1/272)																			

11F	40450	4000	0.45 (0.09)	0.42 (0.11)	0.16 (0.02)	0.44 (0.11)	0.25 (0.12)	0.05 (0.03)	0.22 (0.11)	
10F			4000	0.36 (0.10)	0.28 (0.09)	0.12 (0.03)	0.55 (0.12)	0.33 (0.10)		0.42 (0.16)
9F		4000		0.44 (0.12)	0.31 (0.10)	0.13 (0.04)	0.64 (0.13)	0.36 (0.11)	0.05 (0.10)	0.50 (0.19)
8F			4000	0.45 (0.13)	0.39 (0.12)	0.12 (0.05)	0.71 (0.14)	0.45 (0.14)	0.05 (0.12)	0.58 (0.21)
7F		4000		0.50 (0.16)	0.40 (0.13)	0.12 (0.06)	0.77 (0.14)	0.46 (0.15)	0.05 (0.13)	0.64 (0.23)
6F			4025	0.53 (0.18)	0.45 (0.16)	0.13 (0.06)	0.82 (0.15)	0.52 (0.17)	0.05 (0.15)	0.70 (0.24)
5F		4000		0.45 (0.18)	0.59 (0.18)	0.12 (0.06)	0.86 (0.15)	0.61 (0.21)	0.05 (0.16)	0.76 (0.26)
4F			4000	0.49 (0.22)	0.54 (0.18)	0.12 (0.07)	0.88 (0.16)	0.57 (0.21)	0.04 (0.17)	0.81 (0.27)
3F		4000		0.50 (0.25)	0.59 (0.22)	0.13 (0.07)	0.90 (0.16)	0.63 (0.25)	0.04 (0.18)	0.82 (0.28)
2F			4425	0.43 (0.29)	0.65 (0.25)	0.12 (0.06)	0.85 (0.15)	0.69 (0.30)	0.04 (0.17)	0.79 (0.27)
1F				0.85 (0.29)		0.21 (0.16)	0.41 (0.40)	0.89 (0.34)	0.14 (0.23)	0.74 (0.26)
			16200				7200			
			23400							
			A	B			C			
			1 フレーム (S=1/272)							

40450	11F	4000	0.64 (0.14)	0.57 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.40 (0.19)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)			
	10F	4000	0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.43 (0.13)	0.34 (0.17)	0.09 (0.08)	0.47 (0.22)	0.34 (0.06)	
	9F	4000	0.60 (0.17)	0.47 (0.13)	0.21 (0.05)	0.77 (0.19)	0.47 (0.14)	0.51 (0.22)	0.08 (0.10)	0.57 (0.25)	0.39 (0.08)	
	8F	4000	0.61 (0.18)	0.57 (0.17)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.59 (0.19)	0.52 (0.22)	0.07 (0.13)	0.56 (0.25)	0.51 (0.12)	
	7F	4000	0.67 (0.21)	0.60 (0.18)	0.19 (0.07)	0.81 (0.22)	0.62 (0.21)	0.61 (0.25)	0.07 (0.15)	0.64 (0.19)	0.57 (0.15)	
	6F	4025	0.70 (0.25)	0.67 (0.21)	0.19 (0.07)	0.87 (0.22)	0.69 (0.24)	0.70 (0.28)	0.07 (0.16)	0.69 (0.29)	0.63 (0.19)	
5F	4000	0.63 (0.23)	0.76 (0.25)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.80 (0.27)	0.76 (0.30)	0.06 (0.18)	0.69 (0.25)	0.69 (0.23)		
4F	4000	0.66 (0.26)	0.66 (0.23)	0.18 (0.08)	0.86 (0.24)	0.70 (0.24)	0.83 (0.33)	0.05 (0.20)	0.83 (0.34)	0.67 (0.25)		
3F	4000	0.68 (0.29)	0.68 (0.26)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.75 (0.27)	0.89 (0.34)	0.06 (0.21)	0.85 (0.34)	0.72 (0.29)		
2F	4425	0.61 (0.32)	0.72 (0.29)	0.17 (0.08)	0.83 (0.31)	0.79 (0.29)	0.85 (0.33)	0.06 (0.20)	0.79 (0.33)	0.79 (0.34)		
1F			0.91 (0.32)	0.40 (0.42)	0.29 (0.19)	0.51 (0.49)	0.98 (0.31)	0.38 (0.38)	0.05 (0.28)	0.16 (0.21)	0.91 (0.38)	
			16200				7200					
			23400									

A

B


C

2 フレーム (S=1/272)

11F	40450	4000	0.64 (0.14)	0.58 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.40 (0.19)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)	0.38 (0.06)
10F			4000	0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.42 (0.13)	0.10 (0.08)	0.49 (0.23)
9F		4000		0.60 (0.17)	0.46 (0.13)	0.20 (0.05)	0.77 (0.19)	0.46 (0.14)	0.09 (0.10)	0.59 (0.25)
8F			4000	0.60 (0.19)	0.57 (0.17)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.58 (0.19)	0.08 (0.13)	0.57 (0.25)
7F		4000		0.66 (0.22)	0.59 (0.19)	0.19 (0.07)	0.81 (0.21)	0.61 (0.21)	0.08 (0.15)	0.66 (0.28)
6F			4025	0.70 (0.26)	0.67 (0.22)	0.19 (0.07)	0.86 (0.22)	0.70 (0.25)	0.08 (0.17)	0.71 (0.30)
5F		4000		0.64 (0.24)	0.70 (0.26)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.75 (0.28)	0.07 (0.19)	0.69 (0.27)
4F			4000	0.68 (0.27)	0.61 (0.24)	0.18 (0.08)	0.86 (0.24)	0.69 (0.26)	0.06 (0.21)	0.86 (0.35)
3F		4000		0.70 (0.30)	0.66 (0.27)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.75 (0.28)	0.07 (0.22)	0.88 (0.36)
2F			4425	0.63 (0.33)	0.72 (0.30)	0.17 (0.08)	0.82 (0.23)	0.80 (0.30)	0.07 (0.21)	0.83 (0.34)
1F				0.92 (0.33)	0.83 (0.23)	0.29 (0.18)	0.51 (0.49)	0.98 (0.33)	0.05 (0.28)	0.16 (0.21)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
3 フレーム (S=1/272)										

11F	40450	4000	0.64 (0.14)	0.57 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.38 (0.13)	0.09 (0.04)	0.26 (0.15)			
10F			4000	0.46 (0.13)	0.44 (0.14)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.43 (0.13)	0.31 (0.16)	0.48 (0.20)	0.35 (0.06)	
9F		4000		0.59 (0.17)	0.46 (0.13)	0.21 (0.05)	0.77 (0.19)	0.47 (0.14)	0.49 (0.21)	0.57 (0.23)	0.39 (0.08)	
8F			4000	0.60 (0.19)	0.57 (0.17)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.59 (0.19)	0.50 (0.22)	0.56 (0.24)	0.52 (0.12)	
7F		4000		0.66 (0.22)	0.59 (0.19)	0.19 (0.07)	0.81 (0.21)	0.62 (0.21)	0.59 (0.25)	0.64 (0.26)	0.57 (0.15)	
6F			4025	0.70 (0.26)	0.67 (0.22)	0.19 (0.07)	0.86 (0.22)	0.71 (0.25)	0.68 (0.27)	0.69 (0.28)	0.63 (0.19)	
5F		4000		0.64 (0.24)	0.70 (0.26)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.76 (0.28)	0.75 (0.30)	0.68 (0.25)	0.68 (0.24)	
4F			4000	0.68 (0.27)	0.61 (0.24)	0.18 (0.08)	0.85 (0.24)	0.69 (0.25)	0.82 (0.32)	0.83 (0.32)	0.66 (0.25)	
3F		4000		0.70 (0.30)	0.66 (0.27)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.75 (0.28)	0.88 (0.34)	0.85 (0.33)	0.71 (0.29)	
2F			4425	0.63 (0.33)	0.73 (0.30)	0.17 (0.08)	0.82 (0.32)	0.79 (0.30)	0.84 (0.33)	0.79 (0.31)	0.78 (0.34)	
1F				0.92 (0.33)	0.40 (0.42)	0.28 (0.18)	0.51 (0.49)	0.98 (0.32)	0.38 (0.37)	0.05 (0.28)	0.16 (0.20)	0.91 (0.38)
			16200					7200				
			23400									
			A	B					C			
4 フレーム (S=1/272)												

11F	40450	0.64 (0.14)	0.57 (0.19)	0.28 (0.02)	0.60 (0.19)	0.38 (0.19)	0.09 (0.04)	0.27 (0.15)			
10F		0.47 (0.13)	0.44 (0.14)	0.19 (0.04)	0.68 (0.18)	0.44 (0.14)	0.46 (0.20)	0.31 (0.06)			
9F		0.60 (0.17)	0.47 (0.13)	0.21 (0.05)	0.77 (0.19)	0.48 (0.14)	0.54 (0.22)	0.32 (0.08)			
8F		0.61 (0.18)	0.57 (0.17)	0.19 (0.06)	0.75 (0.21)	0.59 (0.19)	0.54 (0.23)	0.45 (0.11)			
7F		0.66 (0.21)	0.60 (0.18)	0.19 (0.07)	0.81 (0.21)	0.62 (0.21)	0.62 (0.26)	0.51 (0.14)			
6F		0.70 (0.25)	0.67 (0.21)	0.19 (0.07)	0.86 (0.22)	0.70 (0.24)	0.66 (0.27)	0.58 (0.17)			
5F		0.63 (0.23)	0.76 (0.25)	0.18 (0.08)	0.83 (0.24)	0.80 (0.27)	0.73 (0.29)	0.63 (0.21)			
4F		0.66 (0.26)	0.66 (0.23)	0.18 (0.08)	0.85 (0.24)	0.70 (0.24)	0.79 (0.31)	0.61 (0.22)			
3F		0.68 (0.29)	0.68 (0.26)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.74 (0.26)	0.80 (0.32)	0.66 (0.26)			
2F		0.61 (0.32)	0.72 (0.29)	0.17 (0.08)	0.82 (0.31)	0.79 (0.28)	0.75 (0.30)	0.71 (0.30)			
1F			0.90 (0.32)	0.40 (0.42)	0.28 (0.18)	0.50 (0.49)	0.97 (0.31)	0.38 (0.37)	0.05 (0.28)	0.16 (0.20)	0.84 (0.34)
		16200				7200					
		23400									
		A				B				C	
5 フレーム (S=1/272)											

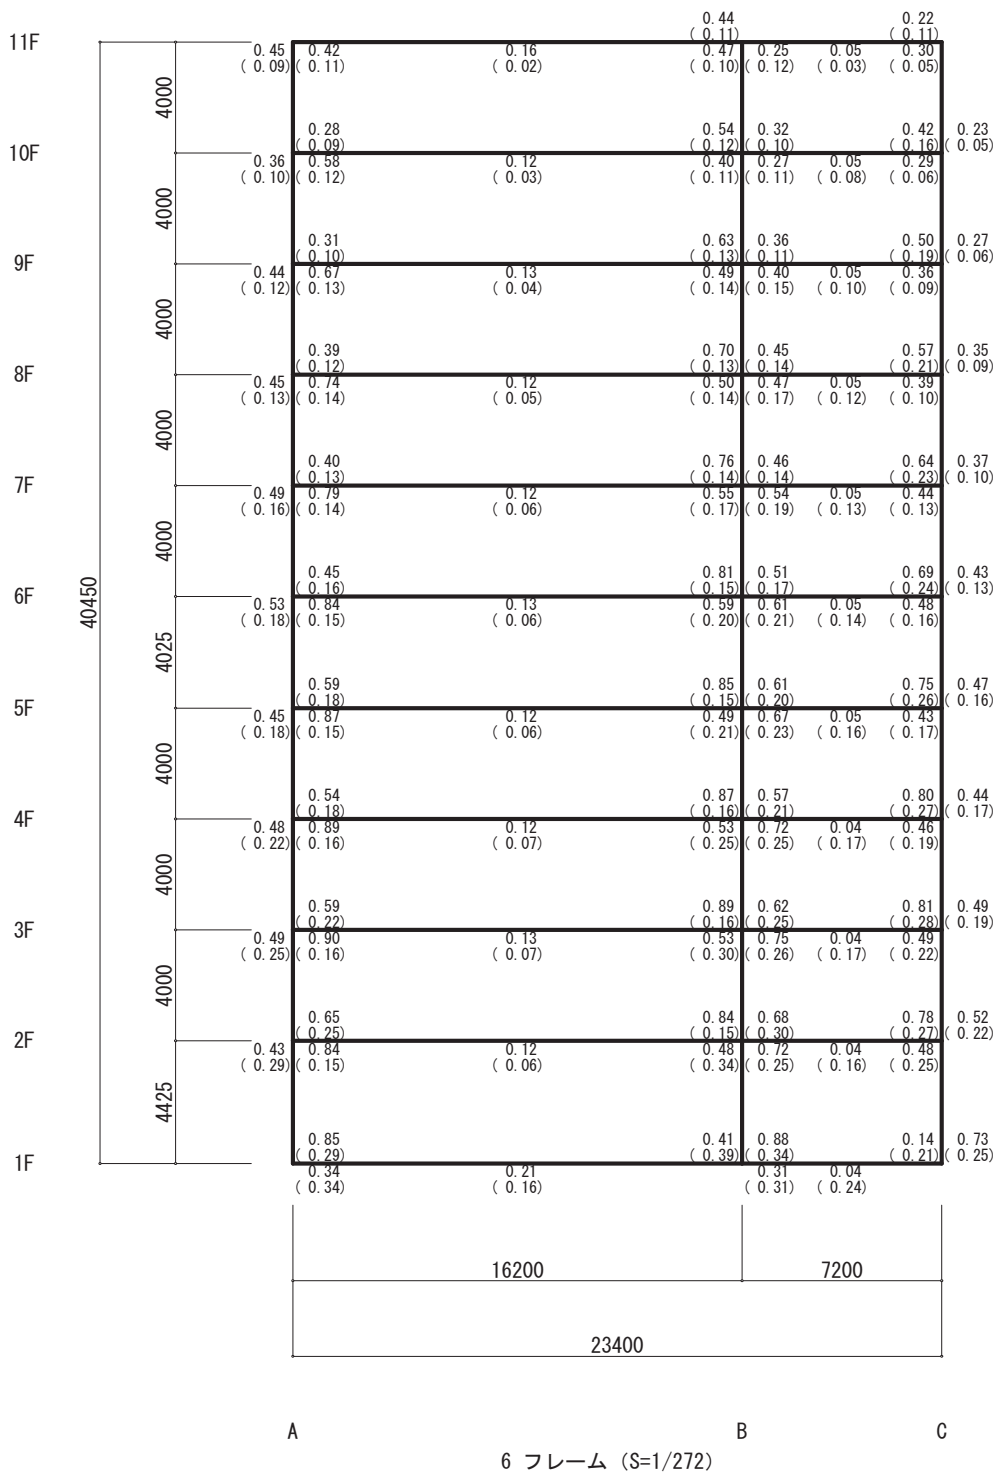

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK0.270.42	OK0.180.29	OK0.180.29	OK0.180.29	OK0.270.42
	1	2	3	4	5
	A フレーム (S=1/239)				
	6				

11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK0.300.47	OK0.200.32	OK0.200.32	OK0.200.32	OK0.300.47
	1	2	3	4	5
	B フレーム (S=1/239)				
	6				

11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.13 0.25	OK 0.11 0.18	OK 0.11 0.19	OK 0.11 0.19	OK 0.13 0.25
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5
					6

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.450.40	OK0.320.32
A1 フレーム (S=1/239)B C		

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.49	OK0.410.38
A2 フレーム (S=1/239)B C		

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.49	OK0.410.38
A3 フレーム (S=1/239)B C		

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.49	OK0.410.37
A4 フレーム (S=1/239)B C		

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.49	OK0.410.37
	A	B C

5 フレーム (S=1/239)

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.45 0.39	OK 0.31 0.31
	A	B C

6 フレーム (S=1/239)

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

11F	OK 0.31 0.13	OK 0.34 0.15	OK 0.31 0.14	OK 0.34 0.15	OK 0.31 0.13
10F	OK 0.56 0.21	OK 0.58 0.23	OK 0.56 0.22	OK 0.58 0.23	OK 0.55 0.21
9F	OK 0.74 0.27	OK 0.74 0.28	OK 0.71 0.27	OK 0.73 0.28	OK 0.73 0.27
8F	OK 0.64 0.23	OK 0.63 0.23	OK 0.61 0.23	OK 0.63 0.23	OK 0.63 0.23
7F	OK 0.72 0.25	OK 0.71 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.71 0.25
6F	OK 0.78 0.27	OK 0.75 0.28	OK 0.72 0.27	OK 0.75 0.27	OK 0.78 0.27
5F	OK 0.67 0.24	OK 0.67 0.25	OK 0.68 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.66 0.24
4F	OK 0.69 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.69 0.25
3F	OK 0.71 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.71 0.25
2F	OK 0.67 0.24	OK 0.62 0.23	OK 0.63 0.24	OK 0.62 0.23	OK 0.67 0.24
1F					

11F	OK 0.41 0.18	OK 0.42 0.19	OK 0.38 0.19	OK 0.42 0.20	OK 0.40 0.18
10F	OK 0.71 0.27	OK 0.70 0.28	OK 0.67 0.27	OK 0.70 0.28	OK 0.70 0.27
9F	OK 0.91 0.33	OK 0.87 0.34	OK 0.84 0.33	OK 0.87 0.34	OK 0.89 0.33
8F	OK 0.76 0.27	OK 0.72 0.28	OK 0.70 0.27	OK 0.73 0.28	OK 0.75 0.27
7F	OK 0.83 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.81 0.30	OK 0.82 0.30
6F	OK 0.91 0.32	OK 0.85 0.32	OK 0.81 0.31	OK 0.85 0.32	OK 0.90 0.32
5F	OK 0.75 0.27	OK 0.75 0.29	OK 0.78 0.30	OK 0.75 0.29	OK 0.75 0.27
4F	OK 0.78 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.75 0.29	OK 0.74 0.29	OK 0.77 0.28
3F	OK 0.80 0.29	OK 0.75 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.75 0.29	OK 0.79 0.29
2F	OK 0.74 0.27	OK 0.69 0.26	OK 0.71 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.74 0.27
1F					

123456

B フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.27 0.13	OK 0.30 0.14	OK 0.28 0.13	OK 0.32 0.14	OK 0.24 0.12
10F	OK 0.44 0.12	OK 0.50 0.20	OK 0.52 0.20	OK 0.39 0.12	OK 0.41 0.12
9F	OK 0.57 0.16	OK 0.64 0.24	OK 0.65 0.24	OK 0.49 0.14	OK 0.54 0.15
8F	OK 0.49 0.13	OK 0.47 0.17	OK 0.48 0.17	OK 0.41 0.11	OK 0.47 0.12
7F	OK 0.57 0.15	OK 0.54 0.19	OK 0.55 0.19	OK 0.47 0.13	OK 0.55 0.14
6F	OK 0.61 0.16	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.49 0.13	OK 0.60 0.16
5F	OK 0.57 0.16	OK 0.53 0.19	OK 0.54 0.19	OK 0.46 0.14	OK 0.55 0.15
4F	OK 0.60 0.17	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.49 0.15	OK 0.58 0.17
3F	OK 0.61 0.17	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.49 0.15	OK 0.60 0.17
2F	OK 0.58 0.17	OK 0.52 0.19	OK 0.53 0.19	OK 0.45 0.14	OK 0.58 0.16
1F					

123456

C フレーム (S=1/239)

11F	OK 0. 44 0. 14	OK 0. 25 0. 12
10F	OK 0. 58 0. 12	OK 0. 42 0. 16
9F	OK 0. 67 0. 13	OK 0. 50 0. 19
8F	OK 0. 74 0. 14	OK 0. 58 0. 21
7F	OK 0. 80 0. 15	OK 0. 64 0. 23
6F	OK 0. 85 0. 15	OK 0. 70 0. 24
5F	OK 0. 88 0. 15	OK 0. 76 0. 26
4F	OK 0. 90 0. 16	OK 0. 81 0. 27
3F	OK 0. 91 0. 16	OK 0. 82 0. 28
2F	OK 0. 85 0. 15	OK 0. 79 0. 27
1F		

A

1 フレーム (S=1/239)

B

C

11F	OK 0.64 0.25	OK 0.48 0.25
10F	OK 0.74 0.21	OK 0.47 0.22
9F	OK 0.82 0.21	OK 0.57 0.25
8F	OK 0.81 0.21	OK 0.56 0.25
7F	OK 0.86 0.22	OK 0.64 0.28
6F	OK 0.91 0.23	OK 0.70 0.29
5F	OK 0.87 0.24	OK 0.76 0.32
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.83 0.34
3F	OK 0.90 0.24	OK 0.89 0.34
2F	OK 0.83 0.23	OK 0.85 0.33
1F		

A

2 フレーム (S=1/239)

B

C

11F	OK 0.63 0.25	OK 0.48 0.25
10F	OK 0.74 0.21	OK 0.49 0.23
9F	OK 0.82 0.21	OK 0.59 0.25
8F	OK 0.81 0.21	OK 0.57 0.25
7F	OK 0.86 0.22	OK 0.66 0.28
6F	OK 0.91 0.23	OK 0.74 0.30
5F	OK 0.87 0.24	OK 0.81 0.33
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.88 0.35
3F	OK 0.89 0.24	OK 0.94 0.37
2F	OK 0.83 0.23	OK 0.90 0.35
1F		

A

3 フレーム (S=1/239)

B

C

11F	OK 0.63 0.25	OK 0.45 0.24
10F	OK 0.74 0.21	OK 0.48 0.20
9F	OK 0.82 0.21	OK 0.57 0.23
8F	OK 0.81 0.21	OK 0.56 0.24
7F	OK 0.86 0.22	OK 0.64 0.26
6F	OK 0.91 0.23	OK 0.69 0.28
5F	OK 0.87 0.24	OK 0.76 0.30
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.83 0.32
3F	OK 0.89 0.24	OK 0.88 0.34
2F	OK 0.82 0.23	OK 0.84 0.33
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0. 64 0. 25	OK 0. 44 0. 24
10F	OK 0. 74 0. 21	OK 0. 46 0. 20
9F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 54 0. 22
8F	OK 0. 80 0. 21	OK 0. 54 0. 23
7F	OK 0. 86 0. 22	OK 0. 62 0. 26
6F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 66 0. 27
5F	OK 0. 86 0. 24	OK 0. 73 0. 29
4F	OK 0. 89 0. 24	OK 0. 79 0. 31
3F	OK 0. 89 0. 24	OK 0. 82 0. 32
2F	OK 0. 82 0. 23	OK 0. 79 0. 30
1F		

A B C
5 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.44 0.14	OK 0.25 0.13
10F	OK 0.58 0.12	OK 0.42 0.16
9F	OK 0.67 0.13	OK 0.50 0.19
8F	OK 0.74 0.14	OK 0.57 0.21
7F	OK 0.79 0.14	OK 0.64 0.23
6F	OK 0.84 0.15	OK 0.69 0.24
5F	OK 0.87 0.15	OK 0.75 0.26
4F	OK 0.89 0.16	OK 0.80 0.27
3F	OK 0.90 0.16	OK 0.81 0.28
2F	OK 0.84 0.15	OK 0.78 0.27
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F	OK 0.46 0.09	OK 0.72 0.15	OK 0.68 0.15	OK 0.67 0.15	OK 0.72 0.15	OK 0.46 0.09
10F	OK 0.36 0.10	OK 0.47 0.13	OK 0.47 0.13	OK 0.46 0.13	OK 0.47 0.13	OK 0.36 0.10
9F	OK 0.44 0.12	OK 0.60 0.17	OK 0.60 0.17	OK 0.59 0.17	OK 0.60 0.17	OK 0.44 0.12
8F	OK 0.45 0.13	OK 0.61 0.18	OK 0.60 0.19	OK 0.60 0.19	OK 0.61 0.18	OK 0.45 0.13
7F	OK 0.50 0.16	OK 0.67 0.21	OK 0.67 0.22	OK 0.67 0.22	OK 0.67 0.21	OK 0.49 0.16
6F	OK 0.59 0.19	OK 0.76 0.25	OK 0.70 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.76 0.25	OK 0.59 0.19
5F	OK 0.55 0.19	OK 0.68 0.23	OK 0.64 0.24	OK 0.64 0.24	OK 0.68 0.23	OK 0.55 0.19
4F	OK 0.60 0.23	OK 0.69 0.26	OK 0.68 0.27	OK 0.68 0.27	OK 0.69 0.26	OK 0.60 0.23
3F	OK 0.65 0.27	OK 0.72 0.29	OK 0.72 0.30	OK 0.73 0.30	OK 0.72 0.29	OK 0.65 0.27
2F	OK 0.85 0.31	OK 0.91 0.32	OK 0.92 0.33	OK 0.92 0.33	OK 0.90 0.32	OK 0.85 0.31
1F						

11F	OK0.48 0.10	OK0.63 0.13	OK0.57 0.13	OK0.58 0.13	OK0.64 0.14	OK0.47 0.10
10F	OK0.40 0.11	OK0.49 0.14	OK0.46 0.14	OK0.47 0.14	OK0.50 0.14	OK0.40 0.11
9F	OK0.50 0.14	OK0.62 0.19	OK0.60 0.20	OK0.61 0.20	OK0.63 0.19	OK0.49 0.14
8F	OK0.50 0.15	OK0.66 0.21	OK0.64 0.23	OK0.65 0.23	OK0.67 0.21	OK0.50 0.14
7F	OK0.56 0.18	OK0.73 0.26	OK0.71 0.28	OK0.72 0.28	OK0.73 0.26	OK0.55 0.18
6F	OK0.61 0.22	OK0.80 0.31	OK0.78 0.33	OK0.78 0.33	OK0.80 0.30	OK0.61 0.22
5F	OK0.59 0.23	OK0.73 0.29	OK0.71 0.31	OK0.72 0.31	OK0.73 0.28	OK0.59 0.23
4F	OK0.64 0.27	OK0.76 0.33	OK0.76 0.36	OK0.76 0.35	OK0.75 0.32	OK0.63 0.27
3F	OK0.69 0.31	OK0.79 0.37	OK0.80 0.40	OK0.79 0.39	OK0.79 0.36	OK0.68 0.31
2F	OK0.89 0.35	OK0.98 0.42	OK0.98 0.45	OK0.98 0.44	OK0.97 0.40	OK0.88 0.35
1F						
	1	2	3 B フレーム (S=1/239)	4	5	6

11F	OK 0. 32 0. 05	OK 0. 38 0. 06	OK 0. 38 0. 06	OK 0. 41 0. 06	OK 0. 38 0. 06	OK 0. 30 0. 05
10F	OK 0. 29 0. 06	OK 0. 39 0. 08	OK 0. 42 0. 09	OK 0. 39 0. 08	OK 0. 33 0. 08	OK 0. 29 0. 06
9F	OK 0. 38 0. 09	OK 0. 51 0. 12	OK 0. 54 0. 13	OK 0. 52 0. 12	OK 0. 45 0. 11	OK 0. 36 0. 09
8F	OK 0. 40 0. 10	OK 0. 58 0. 15	OK 0. 60 0. 16	OK 0. 57 0. 15	OK 0. 53 0. 14	OK 0. 39 0. 10
7F	OK 0. 45 0. 13	OK 0. 64 0. 19	OK 0. 67 0. 21	OK 0. 64 0. 19	OK 0. 59 0. 17	OK 0. 44 0. 13
6F	OK 0. 50 0. 16	OK 0. 71 0. 23	OK 0. 71 0. 26	OK 0. 70 0. 24	OK 0. 65 0. 21	OK 0. 48 0. 16
5F	OK 0. 46 0. 17	OK 0. 69 0. 25	OK 0. 69 0. 27	OK 0. 68 0. 25	OK 0. 63 0. 22	OK 0. 45 0. 17
4F	OK 0. 50 0. 20	OK 0. 72 0. 29	OK 0. 74 0. 32	OK 0. 71 0. 29	OK 0. 66 0. 26	OK 0. 49 0. 19
3F	OK 0. 53 0. 23	OK 0. 79 0. 34	OK 0. 82 0. 37	OK 0. 78 0. 34	OK 0. 71 0. 30	OK 0. 52 0. 22
2F	OK 0. 74 0. 26	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 95 0. 42	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 84 0. 34	OK 0. 73 0. 25
1F						

123456

C フレーム (S=1/239)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.200 (秒)	1.200 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7209.10	7209.10	1.955	14095.25	2.444
10F	5771.39	12980.48	1.608	20873.58	2.010
9F	5771.39	18751.87	1.417	26573.29	1.771
8F	5825.93	24577.80	1.282	31511.08	1.603
7F	5840.12	30417.91	1.176	35757.59	1.469
6F	5840.12	36258.03	1.086	39364.04	1.357
5F	5933.88	42191.91	1.005	42412.92	1.257
4F	5965.99	48157.90	0.932	44879.92	1.165
3F	5965.99	54123.89	0.864	46766.06	1.080
2F	5987.41	60111.30	0.800	48089.04	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7209.10	7209.10	1.955	14095.25	2.444
10F	5771.39	12980.48	1.608	20873.58	2.010
9F	5771.39	18751.87	1.417	26573.29	1.771
8F	5825.93	24577.80	1.282	31511.08	1.603
7F	5840.12	30417.91	1.176	35757.59	1.469
6F	5840.12	36258.03	1.086	39364.04	1.357
5F	5933.88	42191.91	1.005	42412.92	1.257
4F	5965.99	48157.90	0.932	44879.92	1.165
3F	5965.99	54123.89	0.864	46766.06	1.080
2F	5987.41	60111.30	0.800	48089.04	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7209.10	7209.10	1.955	14095.25	2.444
10F	5771.39	12980.48	1.608	20873.58	2.010
9F	5771.39	18751.87	1.417	26573.29	1.771
8F	5825.93	24577.80	1.282	31511.08	1.603
7F	5840.12	30417.91	1.176	35757.59	1.469
6F	5840.12	36258.03	1.086	39364.04	1.357
5F	5933.88	42191.91	1.005	42412.92	1.257
4F	5965.99	48157.90	0.932	44879.92	1.165
3F	5965.99	54123.89	0.864	46766.06	1.080
2F	5987.41	60111.30	0.800	48089.04	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	7209.10	7209.10	1.955	14095.25	2.444
10F	5771.39	12980.48	1.608	20873.58	2.010
9F	5771.39	18751.87	1.417	26573.29	1.771
8F	5825.93	24577.80	1.282	31511.08	1.603

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5840. 12	30417. 91	1. 176	35757. 59	1. 469
6F	5840. 12	36258. 03	1. 086	39364. 04	1. 357
5F	5933. 88	42191. 91	1. 005	42412. 92	1. 257
4F	5965. 99	48157. 90	0. 932	44879. 92	1. 165
3F	5965. 99	54123. 89	0. 864	46766. 06	1. 080
2F	5987. 41	60111. 30	0. 800	48089. 04	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		14095. 25
	14095. 25	
10F		6778. 33
	20873. 58	
9F		5699. 71
	26573. 29	
8F		4937. 78
	31511. 08	
7F		4246. 52
	35757. 59	
6F		3606. 45
	39364. 04	
5F		3048. 87
	42412. 92	
4F		2467. 01
	44879. 92	
3F		1886. 14
	46766. 06	
2F		1322. 98
	48089. 04	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
11F		14095. 25
	14095. 25	
10F		6778. 33
	20873. 58	
9F		5699. 71
	26573. 29	
8F		4937. 78
	31511. 08	
7F		4246. 52
	35757. 59	
6F		3606. 45
	39364. 04	
5F		3048. 87
	42412. 92	
4F		2467. 01
	44879. 92	
3F		1886. 14
	46766. 06	
2F		1322. 98
	48089. 04	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		14095. 25
	14095. 25	
10F		6778. 33
	20873. 58	
9F		5699. 71
	26573. 29	
8F		4937. 78
	31511. 08	
7F		4246. 52
	35757. 59	
6F		3606. 45
	39364. 04	
5F		3048. 87
	42412. 92	
4F		2467. 01
	44879. 92	
3F		1886. 14
	46766. 06	
2F		1322. 98
	48089. 04	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
11F		14095. 25
	14095. 25	
10F		6778. 33
	20873. 58	
9F		5699. 71
	26573. 29	
8F		4937. 78
	31511. 08	
7F		4246. 52
	35757. 59	
6F		3606. 45
	39364. 04	
5F		3048. 87
	42412. 92	
4F		2467. 01
	44879. 92	
3F		1886. 14
	46766. 06	
2F		1322. 98
	48089. 04	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

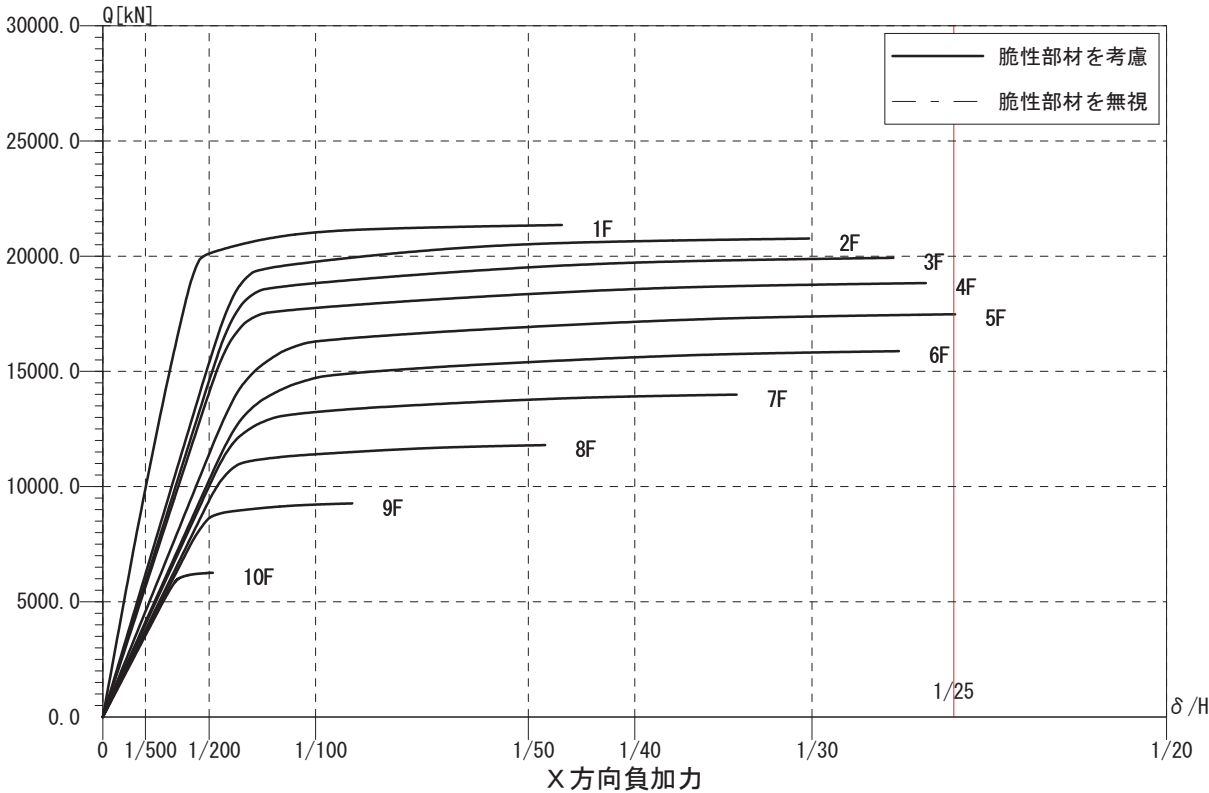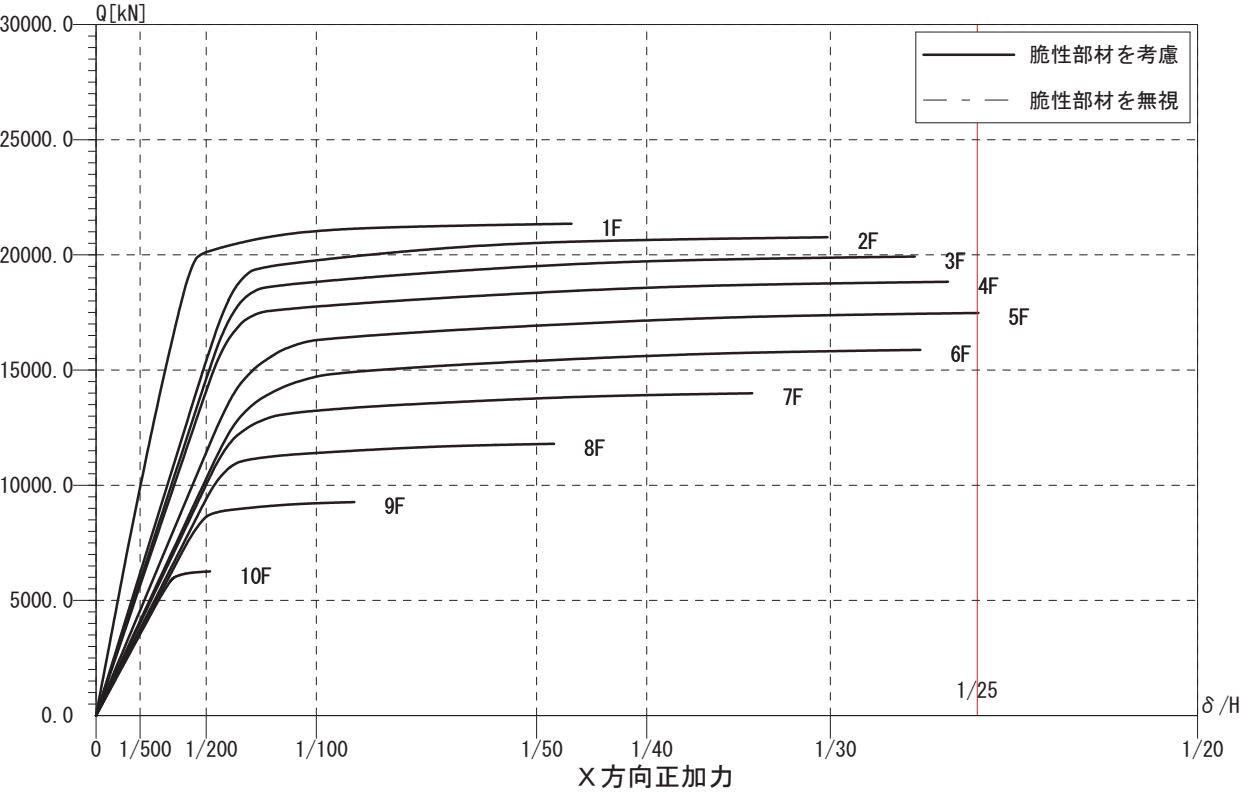

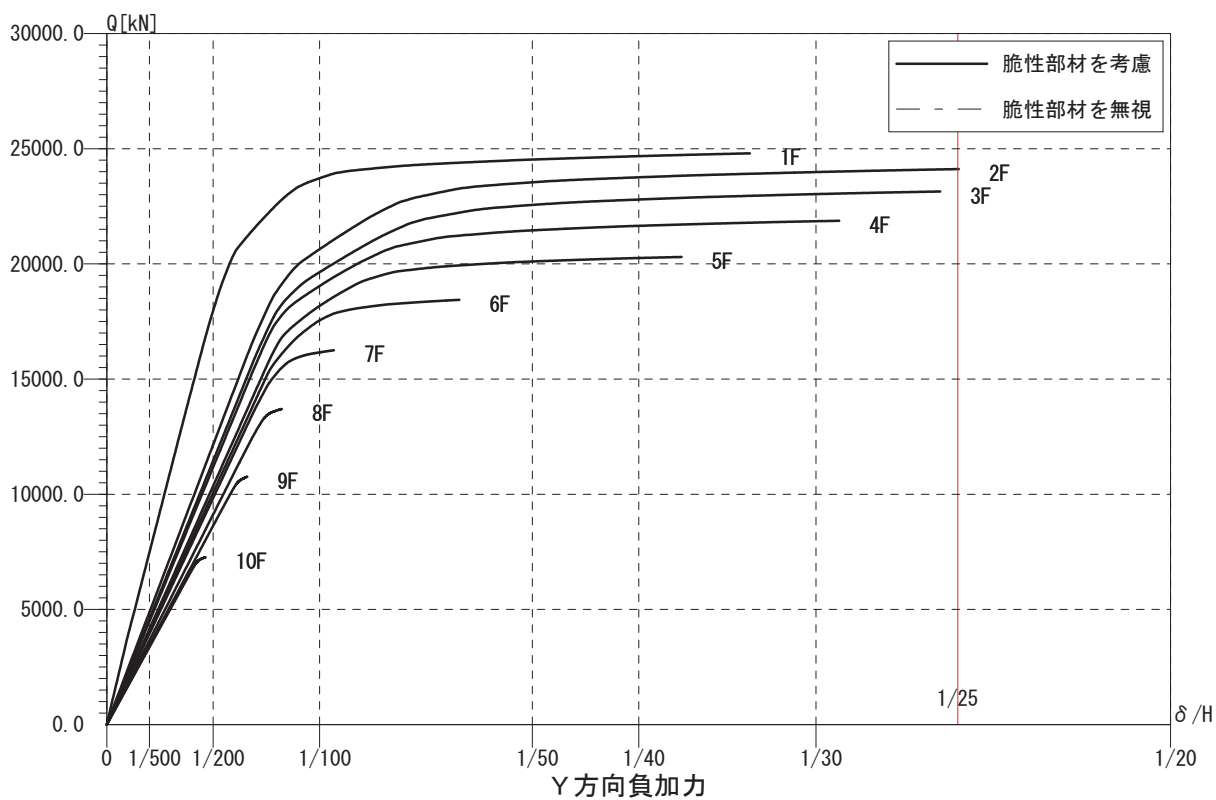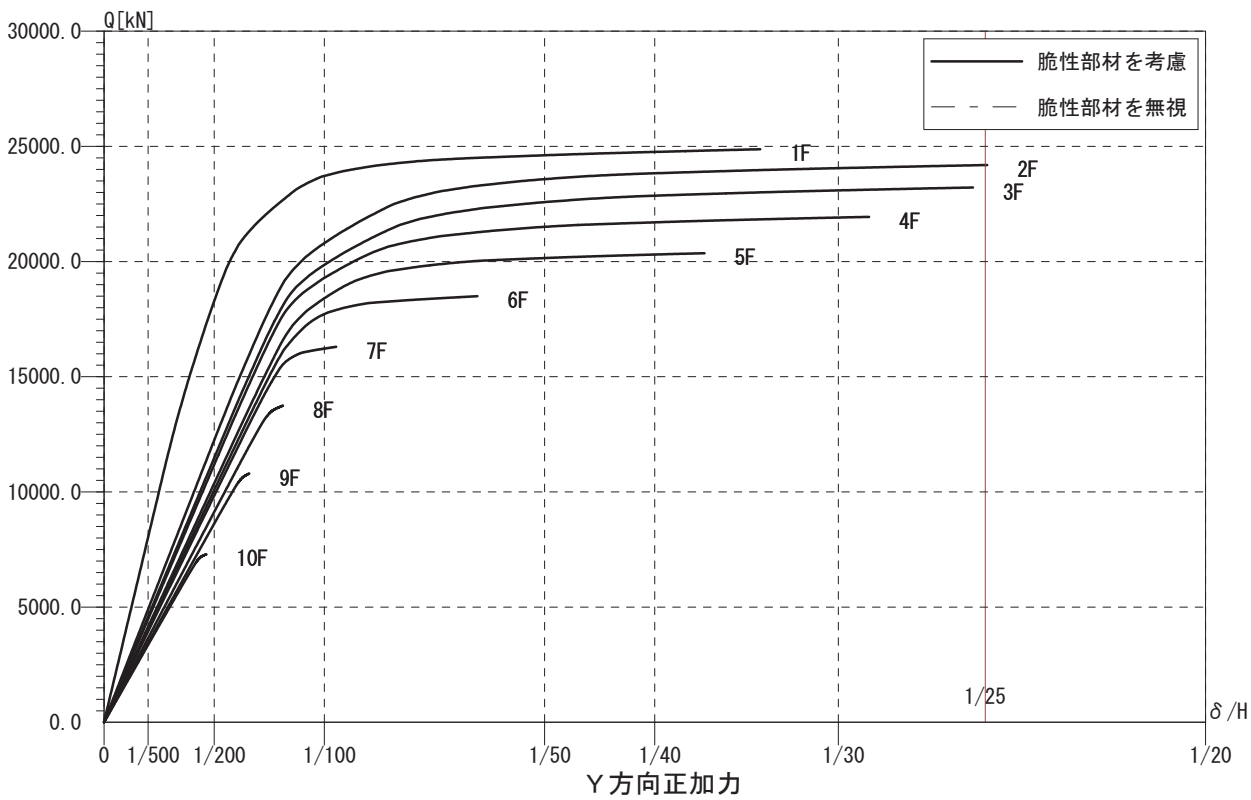

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

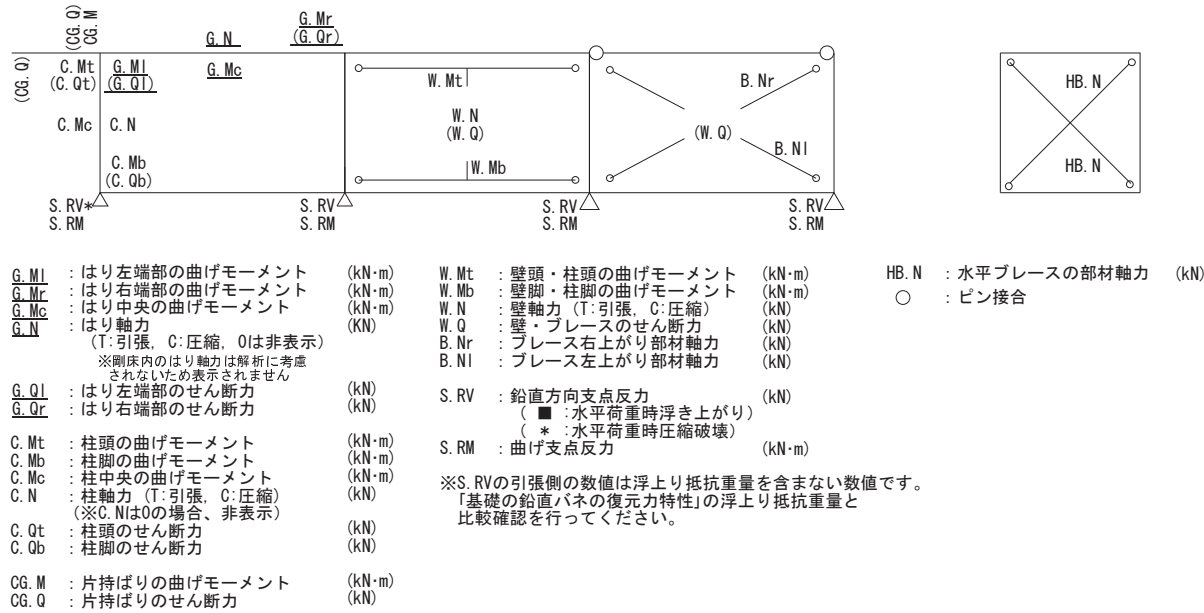

		257.5 (99.1)		1028.1 (304.5)		818.0 (225.9)		1087.5 (287.4)		542.4 (126.9)							
11F	4000	455.8 (52.7)	455.8 (99.1)	99.2	1422.0 (511.1)	1164.5 (304.5)	68.2	1836.2 (651.5)	808.2 (225.9)	4.9	1799.8 (636.8)	981.9 (287.4)	52.8	1458.9 (514.0)	871.5 (126.9)	85.5	542.4 (60.4)
		350.5	108.4T		399.9	206.9T		533.2	79.0C		526.2	58.6T		431.0	167.9C		421.6
			245.2 (52.7)		1656.4 (478.9)	622.2 (511.1)		1687.5 (478.3)	769.9 (651.5)		1671.3 (475.9)	747.4 (636.8)		1662.6 (472.4)	596.9 (514.0)		1534.3 (438.0)
10F	4000	2036.7 (422.5)	1791.5 (478.9)	67.6	2797.8 (806.6)	1763.7 (479.3)	38.1	2672.6 (756.5)	1755.0 (475.9)	41.8	2662.7 (750.6)	1738.7 (472.4)	38.1	2685.3 (748.8)	1619.6 (438.0)	42.6	1835.1 (328.2)
		1191.8	605.7T		1184.6	216.5T		1159.6	81.3C		1161.6	48.6T		1187.7	217.7C		1178.7
			346.8 (422.5)		1792.6 (509.3)	428.6 (806.6)		1685.8 (478.3)	353.4 (756.5)		1671.1 (475.9)	339.6 (750.6)		1664.9 (473.0)	309.8 (748.8)		1551.6 (442.3)
9F	4000	2221.1 (502.3)	1874.3 (509.3)	40.9	3125.4 (983.7)	1761.4 (478.8)	37.8	3087.5 (967.5)	1755.1 (475.9)	42.0	3071.9 (959.5)	1740.4 (473.0)	37.7	2988.0 (922.0)	1633.0 (442.3)	40.7	2073.9 (427.7)
		1216.6	1138.2T		1157.9	198.2T		1152.6	81.7C		1153.0	88.2T		1144.1	266.7C		1218.5
			212.0 (502.3)		2212.7 (626.1)	809.6 (983.7)		2111.8 (597.3)	782.4 (967.5)		2097.9 (594.4)	766.0 (959.5)		2091.4 (591.6)	699.9 (922.0)		1984.2 (562.6)
8F	4000	2507.6 (615.1)	2295.6 (626.1)	41.5	3591.7 (1152.6)	2188.6 (597.3)	38.4	3511.5 (1109.1)	2182.1 (594.4)	42.1	3500.1 (1102.9)	2168.2 (591.6)	38.4	3458.2 (1093.2)	2066.7 (562.6)	41.3	2347.2 (536.7)
		1277.5	1785.5T		1286.4	179.5T		1293.3	82.1C		1294.2	29.0T		1271.8	312.7C		1273.9
			47.3 (615.1)		2202.0 (623.2)	1018.8 (1152.6)		2110.6 (597.1)	925.0 (1109.1)		2097.8 (594.5)	911.7 (1102.9)		2091.6 (591.8)	914.7 (1093.2)		1995.2 (565.7)
7F	4000	2332.1 (733.3)	2284.8 (623.2)	41.4	3371.7 (1263.5)	2188.5 (597.1)	39.0	3368.0 (1294.5)	2182.4 (594.5)	42.3	3355.6 (1288.3)	2169.5 (591.8)	38.9	3254.5 (1209.4)	2077.6 (565.7)	41.2	2195.8 (666.7)
		865.4	2433.3T		844.6	165.8T		779.0	81.6C		779.1	18.8T		835.7	358.6C		862.3
			601.2 (733.3)		2189.9 (619.9)	1682.5 (1263.5)		2108.7 (596.8)	1810.1 (1294.5)		2097.5 (594.4)	1797.5 (1288.3)		2091.0 (591.9)	1583.1 (1209.4)		2006.4 (568.8)
6F	4025	1671.8 (952.5)	2273.0 (619.9)	41.5	2696.0 (1442.8)	2188.6 (596.8)	39.9	2480.6 (1236.9)	2182.0 (594.4)	42.3	2470.8 (1232.6)	2170.8 (591.9)	39.9	2596.9 (1390.0)	2089.1 (568.8)	41.3	1535.2 (881.6)
		245.2	3084.3T		207.6	159.6T		8.7	80.0C		9.8	6.					

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

					223.2 (70.0)					319.9 (90.8)					280.9 (82.3)					387.0 (105.2)						264.0 (61.7)
11F	4000	280.6 (85.0)	280.6 (70.0)	28.7	557.1 (245.8)	333.9 (90.8)	7.0	631.6 (290.2)	311.8 (82.3)	15.4	651.1 (280.9)	370.1 (105.2)	8.5	567.0 (231.6)	179.9 (61.7)	42.0	264.0 (71.6)									
		110.6	84.2T		65.6	9.9C		51.2	10.3C		89.2	33.4T		103.8	40.3C		120.8									77.9C
10F	4000	59.3 (85.0)	600.2 (178.2)	41.3	981.6 (341.0)	807.4 (219.9)	15.9	1027.9 (350.9)	781.4 (216.8)	0.8	941.7 (315.5)	634.6 (174.3)	7.0	872.7 (290.4)	611.4 (168.3)	5.5	577.9 (136.5)									22.5 (71.6)
		305.2	272.4T		299.6	15.5C		326.1	17.4C		310.8	7.3T		291.8	36.3C		304.8									258.7C
9F	4000	13.0 (159.1)	665.5 (188.7)		382.4 (341.0)			811.2 (236.7)	375.7 (350.9)		782.1 (229.1)	320.1 (315.5)		620.9 (176.4)	289.1 (290.4)		608.5 (172.4)									31.7 (136.5)
		306.4	464.4T		190.7	18.1C		39.6	28.7C		194.0	27.9C		274.5	26.0C		311.2									436.9C
8F	4000	67.5 (187.0)	886.2 (250.5)		794.8 (492.7)			1403.5 (400.4)	1223.6 (631.6)		1364.8 (390.7)	723.0 (458.5)		828.6 (234.5)	415.8 (345.2)		810.9 (229.1)									17.7 (164.5)
		850.1 (242.8)	917.6 (250.5)	15.7	1571.0 (615.1)	1479.6 (400.4)	38.1	1628.2 (719.4)	1448.4 (390.7)	41.8	1501.2 (580.8)	859.5 (234.5)	15.4	1251.3 (443.9)	838.5 (229.1)	13.8	793.1 (214.5)									
7F	4000	364.5	719.8T		340.9	68.8T		189.4	37.5C		339.6	159.6C		363.4	12.5C		364.1									674.0C
		121.1 (242.8)		883.9 (249.9)	889.2 (615.1)		1402.4 (400.5)	1249.5 (719.4)		1365.0 (390.9)	822.0 (580.8)		828.3 (234.4)	524.5 (443.9)		812.6 (229.5)		64.9 (214.5)								
6F	4000	794.1 (279.8)	915.2 (249.9)	15.6	1475.7 (641.4)	1481.0 (400.5)	39.3	1602.5 (748.5)	1449.6 (390.9)	42.3	1402.2 (605.4)	859.2 (234.4)	15.4	1143.9 (458.6)	840.1 (229.5)	13.7	747.7 (256.3)									
		234.5	969.8T		192.9	148.1T		105.5	48.8C		191.4	291.3C		226.8	7.2T		235.2									907.6C
5F	4025	325.0 (279.8)	877.4 (248.1)		1089.8 (641.4)			1399.6 (399.9)	1391.5 (748.5)		1368.2 (391.9)	1019.3 (605.4)		829.9 (234.9)	690.3 (458.6)		816.5 (230.6)									277.4 (256.3)
		583.9 (318.9)	908.9 (248.1)	15.7	1267.1 (653.0)	1479.5 (399.9)	39.9	1461.3 (732.0)	1453.2 (391.9)	42.5	1210.1 (624.1)	861.2 (234.9)	15.7	983.2 (535.2)	843.6 (230.6)	13.6	539.1 (295.7)									
4F	4000	58.0	1209.2T		47.1	219.8T		11.8	66.6C		45.9	425.2C		93.9	35.0T		56.0									1133.3C
		699.9 (318.9)		1299.7 (365.7)	1361.3 (653.0)		1408.5 (402.3)	1484.8 (732.0)		1379.8 (395.1)	1302.0 (624.1)		1239.5 (348.9)	1171.0 (535.2)		1224.3 (344.3)		651.0 (295.7)								
3F	4000	633.4 (341.0)	1333.2 (365.7)	16.7	1426.5 (733.4)	1488.1 (402.3)	39.8	1388.7 (741.4)	1465.0 (395.1)	42.6	1350.6 (696.6)	1272.8 (348.9)	16.7	1322.7 (673.2)	1254.3 (344.3)	15.0	573.3 (313.2)									
		48.7	1560.9T		40.3	167.3T		94.2	88.3C		42.6	449.1C		23.7	70.1T		53.0									1467.7C
2F	4000	730.7 (341.0)	1294.1 (364.2)		1507.1 (733.4)			1406.2 (402.1)	1577.1 (741.4)		1381.4 (395.8)	1435.8 (696.6)		1240.0 (349.1)	1370.1 (673.2)		1227.3 (345.1)									679.4 (313.2)
		597.3 (388.9)	1328.0 (364.2)	16.9	1276.2 (727.4)	1489.2 (402.1)	41.5	1297.3 (753.6)	1468.2 (395.8)	43.4	1219.0 (699.1)	1273.4 (349.1)	16.7	1127.4 (656.7)	1257.5 (345.1)	15.1	547.9 (361.6)									
1F	4425	180.6	1906.4T		178.5	112.6T		209.8	111.1C		179.2	474.8C		186.1	109.9T		175.3									1798.7C
		958.5 (388.9)		1279.4 (359.9)	1633.3 (727.4)		1402.1 (401.3)	1716.9 (753.6)		1386.4 (397.3)	1577.5 (699.1)		1244.5 (350.4)	1499.5 (656.7)		1237.2 (347.7)		898.4 (361.6)								
	4000	353.5 (329.1)	1312.0 (359.9)	16.3	1133.3 (749.6)	1487.2 (401.3)	42.6	1159.2 (775.3)	1474.0 (397.3)	43.8	1087.3 (725.8)	1278.4 (350.4)	17.0	1011.1 (686.3)	1266.1 (347.7)	14.5	338.8 (331.9)									
		304.6	2237.1T		365.9	62.2T		391.4	134.3C		364.2	504.3C		361.5	151.7T		325.0									2124.9C
	4425	962.8 (329.1)		1262.2 (355.8)	1865.0 (749.6)			1395.9 (399.9)	1942.0 (775.3)		1392.5 (399.3)	1815.8 (725.8)		1250.1 (352.2)	1734.2 (686.3)		1243.0 (349.7)									988.8 (331.9)
		336.6 (625.6)	1299.3 (355.8)	18.6	880.5 (764.0)	1483.4 (399.9)	43.7	936.0 (768.3)	1482.1 (399.3)	44.8	862.4 (746.2)	1285.7 (352.2)	17.8	790.7 (744.7)	1274.8 (349.7)	15.9	254.1 (542.5)									
		1047.5	2562.2T		809.9	40.4T		763.9	149.7C		788.6	536.0C		857.0	190.8T		946.1									2447.6C
		2431.7 (625.6)		1278.7 (515.3)	2500.3 (764.0)		1176.1 (333.0)	2463.8 (768.3)		1185.6 (343.5)	2439.6 (746.2)		1056.3 (320.9)	2504.7 (744.7)		2146.3 (499.3)										2146.3 (542.5)
1F		3084.9 0.0	9431.7 (515.3)	576.5	111.0 0.0	1221.6 (333.0)	22.7	109.0 0.0	1287.7 (343.5)	51.0	516.5 0.0	1254.0 (320.9)	98.9	428.7 0.0	1448.4 (499.3)	349.0	2891.6 0.0									
		7200				7200				7200				7200		7200										
		36000																								
		1		2		3		4		5		6														
		C フレーム (S=1/272)																								

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


		373.1 (127.4)		982.6 (287.6)		808.0 (225.8)		1165.9 (304.9)		458.4 (99.7)							
11F	4000	544.4 (60.3)	544.4 (127.4)	85.7	1460.9 (513.5)	1087.8 (287.6)	52.6	1800.5 (635.9)	817.9 (225.8)	5.0	1837.3 (650.7)	1029.3 (304.9)	68.3	1425.4 (512.1)	259.6 (99.7)	99.4	458.4 (53.8)
		423.7	136.5C		433.9	167.2C		528.7	58.1T		535.8	79.8C		401.1	207.0T		350.9 108.4T
10F	4000	303.1 (60.3)	1616.0 (437.0)	593.1 (513.5)	1734.5 (471.2)	743.0 (635.9)		1750.7 (474.7)	743.0 (635.9)		1759.4 (478.2)	623.2 (512.1)		1796.5 (480.4)	243.3 (53.8)		
		1833.5 (327.0)	1530.4 (437.0)	42.8	2681.2 (746.5)	1658.3 (471.2)	38.1	2658.6 (748.2)	1667.1 (474.7)	41.8	2668.3 (754.1)	1683.3 (478.2)	38.1	2798.3 (805.8)	1662.0 (480.4)	67.3	2039.8 (422.8)
		1179.4	591.2C		1188.2	217.2C		1162.1	48.1T		1160.2	81.3C		1186.7	213.7T		1194.1 606.1T
9F	4000	525.4 (327.0)	1629.5 (441.3)	304.8 (746.5)	1736.3 (471.8)	334.3 (748.2)		1751.0 (474.7)	348.0 (754.1)		1757.2 (477.6)	424.9 (805.8)		1870.5 (508.3)	348.5 (422.8)		
		2073.2 (426.8)	1547.8 (441.3)	40.9	2985.4 (920.1)	1660.8 (471.8)	37.8	3069.0 (957.5)	1667.0 (474.7)	42.0	3084.8 (965.6)	1681.7 (477.6)	37.7	3121.4 (981.6)	1789.1 (508.3)	40.7	2219.0 (500.9)
		1219.5	1054.8C		1145.1	266.1C		1153.9	37.8T		1153.6	81.2C		1158.1	194.9T		1217.1 1136.2T
8F	4000	365.8 (426.8)	2062.8 (561.5)	695.2 (920.1)	2163.7 (590.3)	761.2 (957.5)		2177.5 (593.2)	761.2 (957.5)		2177.5 (593.2)	777.5 (965.6)		2184.1 (596.0)	805.1 (981.6)		2291.3 (625.0) 215.3 (500.9)
		2345.7 (535.9)	1979.8 (561.5)	41.5	3454.4 (1091.3)	2086.8 (590.3)	38.4	3495.9 (1100.9)	2093.4 (593.2)	42.1	3507.3 (1107.0)	2107.3 (596.0)	38.4	3587.7 (1150.7)	2208.7 (625.0)	41.3	2506.6 (614.5)
		1273.9	1636.2C		1271.8	311.0C		1294.1	28.3T		1293.2	82.0C		1286.2	175.6T		1277.6 1780.6T
7F	4000	202.1 (535.9)	2073.6 (564.5)	910.7 (1091.3)	2165.0 (590.6)	907.6 (1100.9)		2177.8 (593.2)	920.9 (1107.0)		2183.9 (595.8)	1015.3 (1150.7)		2280.4 (622.0)	48.7 (614.5)		
		2192.9 (665.6)	1990.8 (564.5)	41.4	3249.9 (1207.4)	2087.1 (590.6)	39.0	3350.6 (1286.1)	2093.2 (593.2)	42.3	3363.0 (1292.3)	2106.1 (595.8)	38.9	3366.7 (1261.4)	2198.0 (622.0)	41.2	2329.7 (732.2)
		861.6	2224.2C		835.1	356.0C		778.4	17.8T		778.3	82.0C		843.8	161.3T		864.7 2425.3T
6F	4000	469.7 (665.6)	2085.7 (567.8)	1579.7 (1207.4)	2167.0 (590.8)	1793.7 (1286.1)		2178.2 (593.3)	1806.4 (1292.3)		2184.7 (595.8)	1679.0 (1261.4)		2269.2 (618.9)	599.7 (732.2)		
		1532.9 (880.6)	2002.6 (567.8)	41.5	2593.0 (1388.3)	2087.1 (590.8)	39.9	2466.8 (1230.9)	2093.6 (593.3)	42.3	2476.7 (1235.3)	2104.9 (595.8)	39.9	2692.2 (1441.1)	2186.5 (618.9)	41.4	1669.5 (951.6)
		239.4	2823.3C		201.0	403.5C		10.4	5.1T		9.3	80.4C		208.0	154.9T		245.5 3073.8T
5F	4000	2011.7 (880.6)	4211.5 (1158.0)	2994.9 (1388.3)	2172.6 (592.9)	2487.5 (1230.9)		2179.4 (593.4)	2495.3 (1235.3)		2177.1 (594.1)	3108.3 (1441.1)		4477.8 (1232.0)	2160.6 (951.6)		
		2114.4 (1089.6)	4126.1 (1158.0)	42.7	3912.6 (1654.3)	2096.0 (592.9)	38.3	1778.5 (1018.1)	2093.5 (593.4)	43.0	1784.6 (1021.2)	2100.4 (594.1)	38.3	3461.5 (1722.2)	4392.7 (1232.0)	42.6	2947.3 (1182.0)
		64.7	4016.7C		3.9	132.2T		257.6	7.4C		257.9	76.4C		17.2	463.1C		46.7 4338.8T
4F	4000	2243.9 (1089.6)	4231.5 (1163.2)	3304.8 (1654.3)	2173.7 (592.7)	2293.8 (1018.1)		2179.7 (593.6)	2300.2 (1021.2)		2180.0 (594.4)	3427.1 (1722.2)		4461.5 (1227.1)	2410.7 (1182.0)		
		1899.7 (1132.6)	4143.5 (1163.2)	44.0	3620.5 (1678.3)	2093.7 (592.7)	40.0	1973.3 (1207.6)	2093.9 (593.6)	42.9	1979.4 (1210.1)	2100.0 (594.4)	40.0	3126.6 (1728.5)	4373.7 (1227.1)	43.9	2660.8 (1205.9)
		365.5	5217.9C		336.2	670.8T		441.2	20.7C		440.8	72.1C		330.4	1073.9C		361.0 5601.1T
3F	4000	2630.8 (1132.6)	4267.8 (1173.5)	3692.8 (1678.3)	2176.0 (593.0)	2856.4 (1207.6)		2180.2 (593.6)	2861.1 (1210.1)		2180.4 (594.3)	3787.3 (1728.5)		4424.5 (1217.1)	2772.8 (1205.9)		
		1550.8 (1260.9)	4181.6 (1173.5)	43.1	2669.0 (1796.4)	2093.9 (593.0)	41.1	1413.3 (1198.7)	2094.1 (593.6)	43.1	1417.3 (1200.5)	2098.3 (594.3)	41.1	2731.5 (1799.5)	4338.4 (1217.1)	43.0	1661.7 (1320.3)
		970.9	6434.2C		923.8	1215.9T		983.6	35.2C		983.8	66.7C		867.6	1671.8C		988.9 6858.3T
2F	4000	3492.6 (1260.9)	4307.2 (1183.6)	4616.5 (1796.4)	2179.2 (593.5)	3381.0 (1403.2)		2181.4 (593.7)	3384.9 (1200.5)		2180.6 (593.9)	4466.6 (1799.5)		4392.2 (1207.2)	3629.5 (1320.3)		
		722.1 (1097.6)	4214.7 (1183.6)	46.3	1885.0 (1719.1)	2094.2 (593.5)	42.5	891.6 (1403.2)	2093.4 (593.7)	44.0	892.2 (1403.9)	2095.7 (593.9)	42.5	2013.8 (1652.1)	4299.8 (1207.2)	46.2	762.8 (1372.7)
		1706.4	7656.3C		1918.6	1777.0T		2213.0	45.9C		2213.9	59.4C		1641.4	2261.9C		2274.4 8104.7T
1F	4425	4134.9 (1097.6)	3219.2 (1021.4)	5722.2 (1719.1)	2863.7 (745.4)	5317.6 (1403.2)		2871.9 (739.7)	5319.9 (1403.9)		2707.6 (716.1)	5296.6 (1652.1)		5311.6 (1097.3)	5311.6 (1372.7)		
		8683.0 0.0	1134.9 (1021.4)	457.8	2660.1 0.0	2502.9 (745.4)	180.4	24.8 0.0	2453.9 (739.7)	209.0	13.5 0.0	2448.0 (716.1)	129.8	2619.3 0.0	2589.0 (1097.3)	1361.3	9232.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

		256.1 (77.7)		335.4 (92.4)		253.6 (74.4)		400.5 (108.7)		249.0 (56.5)						
40450	4000	303.2 (82.8)	23.6	585.9 (256.2)	329.8 (92.4)	2.8	617.5 (284.0)	282.0 (74.4)	14.2	635.9 (275.8)	382.3 (108.7)	9.1	558.0 (232.0)	157.5 (56.5)	45.8	249.0 (73.3)
		137.5	94.3C	73.5	2.9T		49.6	18.9T		84.4	53.2C		94.0	32.2T		102.4
				28.1 (82.8)	591.5 (163.4)	438.8 (256.2)	779.5 (218.0)	518.4 (284.0)		800.5 (217.7)	467.2 (275.8)		662.7 (180.7)	369.9 (232.0)		668.2 (177.6)
	4000	556.9 (128.4)	3.3	942.6 (313.9)	789.9 (218.0)	5.2	1027.8 (351.9)	766.7 (217.7)	16.9	971.8 (336.2)	638.5 (180.7)	12.1	903.2 (306.5)	610.5 (177.6)	28.9	624.1 (158.1)
		300.0	271.0C	314.8	21.7C		324.1	22.3T		299.3	43.5C		290.3	4.2T		308.0
				43.1 (128.4)	622.2 (169.0)	313.1 (313.9)	872.6 (231.1)	379.6 (351.9)		901.7 (238.6)	373.2 (336.2)		666.9 (181.3)	322.7 (306.5)		679.3 (185.3)
	4000	637.6 (162.1)	13.8	1100.0 (453.0)	790.9 (231.1)	40.9	1309.5 (634.2)	816.5 (238.6)	42.6	1167.3 (486.9)	638.8 (181.3)	14.1	998.9 (364.1)	654.7 (185.3)	12.3	671.1 (182.3)
		313.5	446.9C	194.0	50.0C		41.2	20.2T		193.5	13.5C		270.8	33.9C		306.4
				10.6 (162.1)	823.3 (224.3)	712.1 (453.0)	1455.7 (393.8)	1227.1 (634.2)		1494.4 (403.5)	780.3 (486.9)		880.8 (240.4)	457.4 (364.1)		898.5 (245.8)
	4000	781.2 (208.9)	15.7	1490.7 (575.5)	1379.6 (393.8)	38.1	1639.4 (723.6)	1410.8 (403.5)	41.8	1564.1 (609.4)	849.9 (240.4)	15.4	1294.3 (465.8)	870.9 (245.8)	13.8	840.3 (237.8)
40450	4000	363.5	680.9C	339.7	173.8C		192.1	20.9T		345.2	117.2T		362.7	84.3C		364.6
				54.2 (208.9)	825.6 (225.0)	811.4 (575.5)	1456.9 (393.8)	1255.2 (723.6)		1494.3 (403.3)	873.7 (609.4)		881.1 (240.5)	569.0 (465.8)		896.9 (245.3)
	4000	740.1 (252.3)	15.6	1392.5 (600.5)	1378.3 (393.8)	39.3	1611.3 (751.7)	1409.6 (403.3)	42.4	1470.8 (638.0)	850.2 (240.5)	15.4	1181.6 (477.4)	869.4 (245.3)	13.7	785.8 (275.6)
		235.5	911.6C	191.4	292.0C		107.9	21.6T		194.8	245.0T		226.9	140.6C		234.6
				269.2 (252.3)	832.1 (226.8)	1009.6 (600.5)	1459.7 (394.4)	1395.5 (751.7)		1491.1 (402.4)	1081.2 (638.0)		879.6 (240.0)	727.9 (477.4)		893.0 (244.3)
	4025	531.5 (291.5)	15.7	1202.3 (619.8)	1379.8 (394.4)	39.9	1470.3 (736.7)	1406.1 (402.4)	42.5	1258.2 (648.3)	848.2 (240.0)	15.7	1017.6 (552.9)	865.9 (244.3)	13.6	576.5 (314.9)
		55.2	1134.9C	45.1	404.1C		12.4	20.9T		46.5	370.1T		95.2	204.3C		57.2
				641.9 (291.5)	1237.5 (339.1)	1292.5 (619.8)	1471.9 (397.8)	1495.1 (736.7)		1500.7 (405.0)	1351.3 (648.3)		1297.7 (355.8)	1207.9 (552.9)		1312.9 (360.5)
	4000	562.1 (307.8)	16.7	1337.4 (690.3)	1392.4 (397.8)	39.8	1392.4 (743.8)	1415.5 (405.0)	42.6							


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

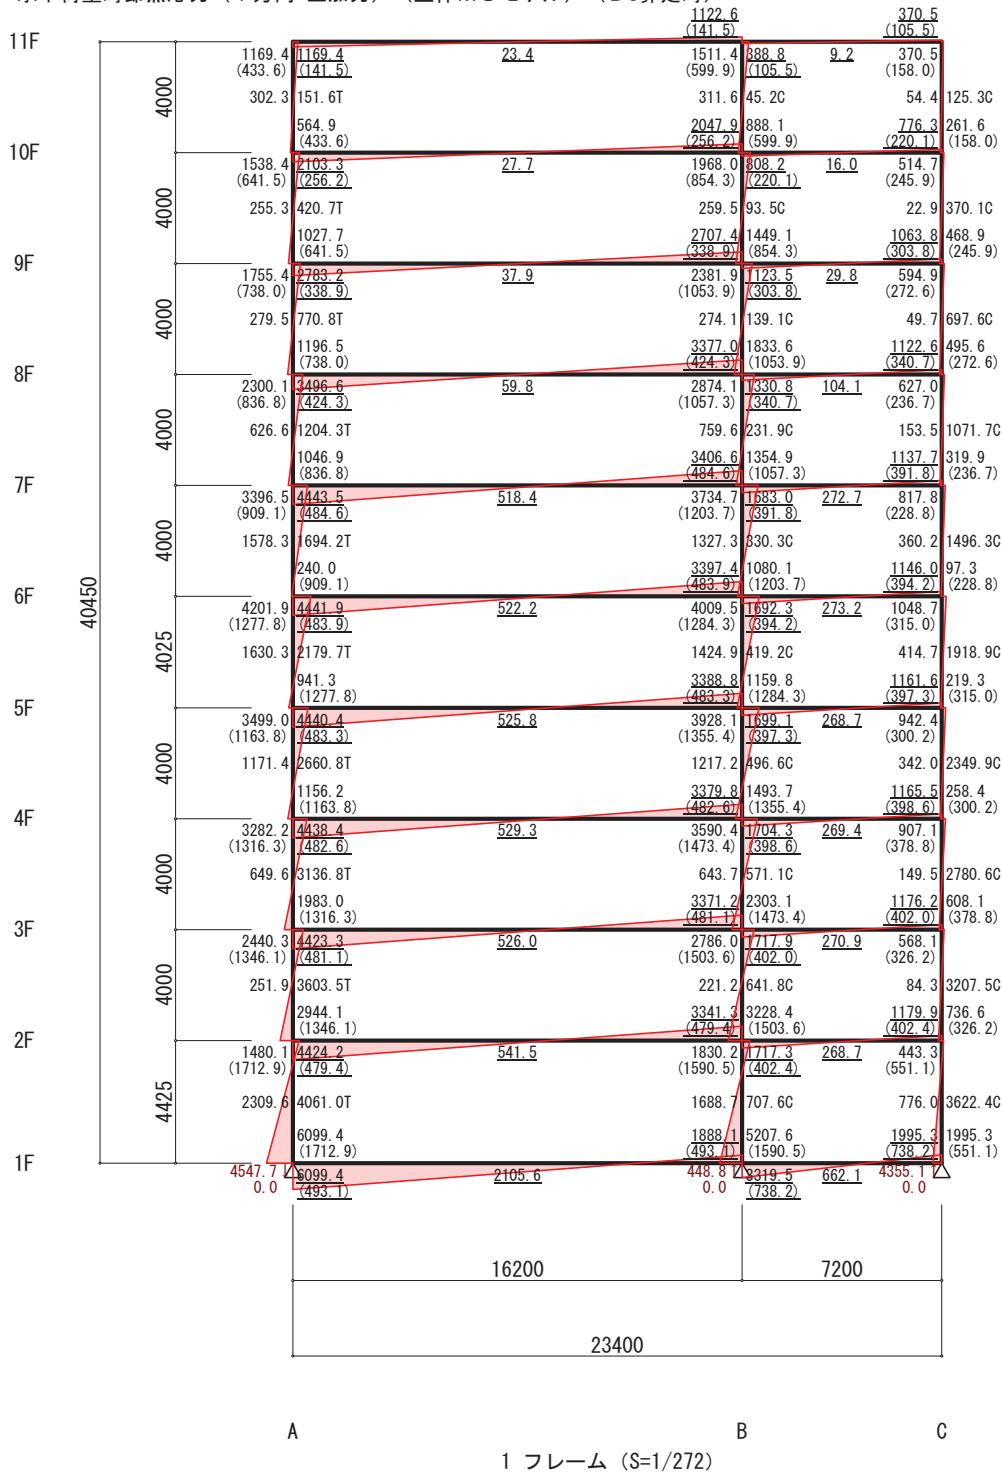


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						1257.5 (157.1)		298.6 (78.9)		
11F	4000	1286.8 (490.7)	1286.8 (157.1)	14.6	1527.2 (617.1)	269.7 (78.9)	14.5	298.6 (129.4)		
		305.3	146.0T		292.9	70.7C		39.8	60.0C	
10F	4000	676.1 (490.7)	2289.6 (286.7)	941.3 (617.1)	705.0 (198.9)	219.0 (129.4)				
		1678.3 (710.7)	2354.4 (286.7)	32.4	2075.6 (904.0)	727.4 (198.9)	11.2	486.0 (225.8)		
		256.9	419.4T		267.6	149.5C		34.4	239.2C	
9F	4000	1164.6 (710.7)	3071.5 (383.9)	1540.3 (904.0)	1098.2 (309.1)	417.1 (225.8)				
		1983.9 (858.5)	3148.4 (383.9)	38.5	2658.3 (1218.1)	1127.2 (309.1)	14.5	681.0 (348.5)		
		266.9	790.6T		222.1	216.2C		16.0	528.7C	
8F	4000	1450.1 (858.5)	3884.6 (492.3)	2214.1 (1218.1)	1872.4 (541.9)	713.0 (348.5)				
		2640.1 (994.1)	4090.2 (492.3)	102.8	3699.8 (1537.7)	2029.2 (541.9)	78.4	1159.4 (495.6)		
		651.9	1270.0T		624.4	158.8C		168.2	1040.0C	
7F	4000	1336.4 (994.1)	3994.4 (576.9)	2451.0 (1537.7)	2168.7 (654.7)	822.9 (495.6)				
		4014.3 (1263.0)	5350.7 (576.9)	678.2	4088.7 (1651.8)	2545.3 (654.7)	188.3	1345.9 (545.6)		
		1488.3	1834.4T		785.2	73.9C		254.6	1662.7C	
6F	4025	1037.7 (1263.0)	3986.0 (604.0)	2518.3 (1651.8)	2187.0 (660.3)	836.7 (545.6)				
		4761.4 (1596.0)	5799.2 (504.0)	906.6	4034.5 (1554.2)	2566.8 (660.3)	189.9	1350.3 (507.9)		
		1549.4	2427.0T		906.6	14.7C		328.2	2292.8C	
5F	4000	1662.6 (1596.0)	4377.0 (653.2)	2221.3 (1554.2)	2211.1 (665.3)	693.9 (507.9)				
		4542.3 (1650.8)	6204.9 (653.2)	913.9	4734.7 (1826.4)	2579.0 (665.3)	183.9	1517.2 (594.4)		
		1240.6	3070.6T		1081.9	7.1C		328.3	2920.3C	
4F	4000	2061.0 (1650.8)	4359.7 (651.9)	2570.8 (1826.4)	2216.3 (667.4)	860.5 (594.4)				
		4139.9 (1728.5)	6200.9 (651.9)	920.6	4377.8 (1878.8)	2589.0 (667.4)	186.3	1355.8 (612.1)		
		682.8	3716.4T		620.2	2.6T		131.5	3551.6C	
3F	4000	2774.2 (1728.5)	4340.9 (649.2)	3137.4 (1878.8)	2236.4 (673.9)	1092.8 (612.1)				
		3402.0 (1831.5)	6176.3 (649.2)	917.7	3819.1 (2006.2)	2615.6 (673.9)	189.6	1143.6 (624.7)		
		260.9	4366.4T		193.3	23.6T		105.8	4195.3C	
2F	4425	3923.8 (1831.5)	4302.9 (646.0)	4205.7 (2006.2)	2255.3 (678.0)	1355.1 (624.7)				
		2238.5 (1958.6)	6162.3 (646.0)	929.7	2723.6 (1774.8)	2626.4 (678.0)	185.5	900.2 (568.7)		
		2095.0	5019.8T		1203.1	50.8T		358.1	4852.7C	
1F	40450	6428.4 (1958.6)	1680.0 (500.5)	5129.9 (1774.8)	1616.4 (703.7)	1616.4 (568.7)				
		5518.2 0.0	6428.4 (500.5)	2374.2	242.7 0.0	3449.9 (703.7)	916.8	5559.6 0.0		
		16200				7200				
		23400								
		A		B		C				
2 フレーム (S=1/272)										


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

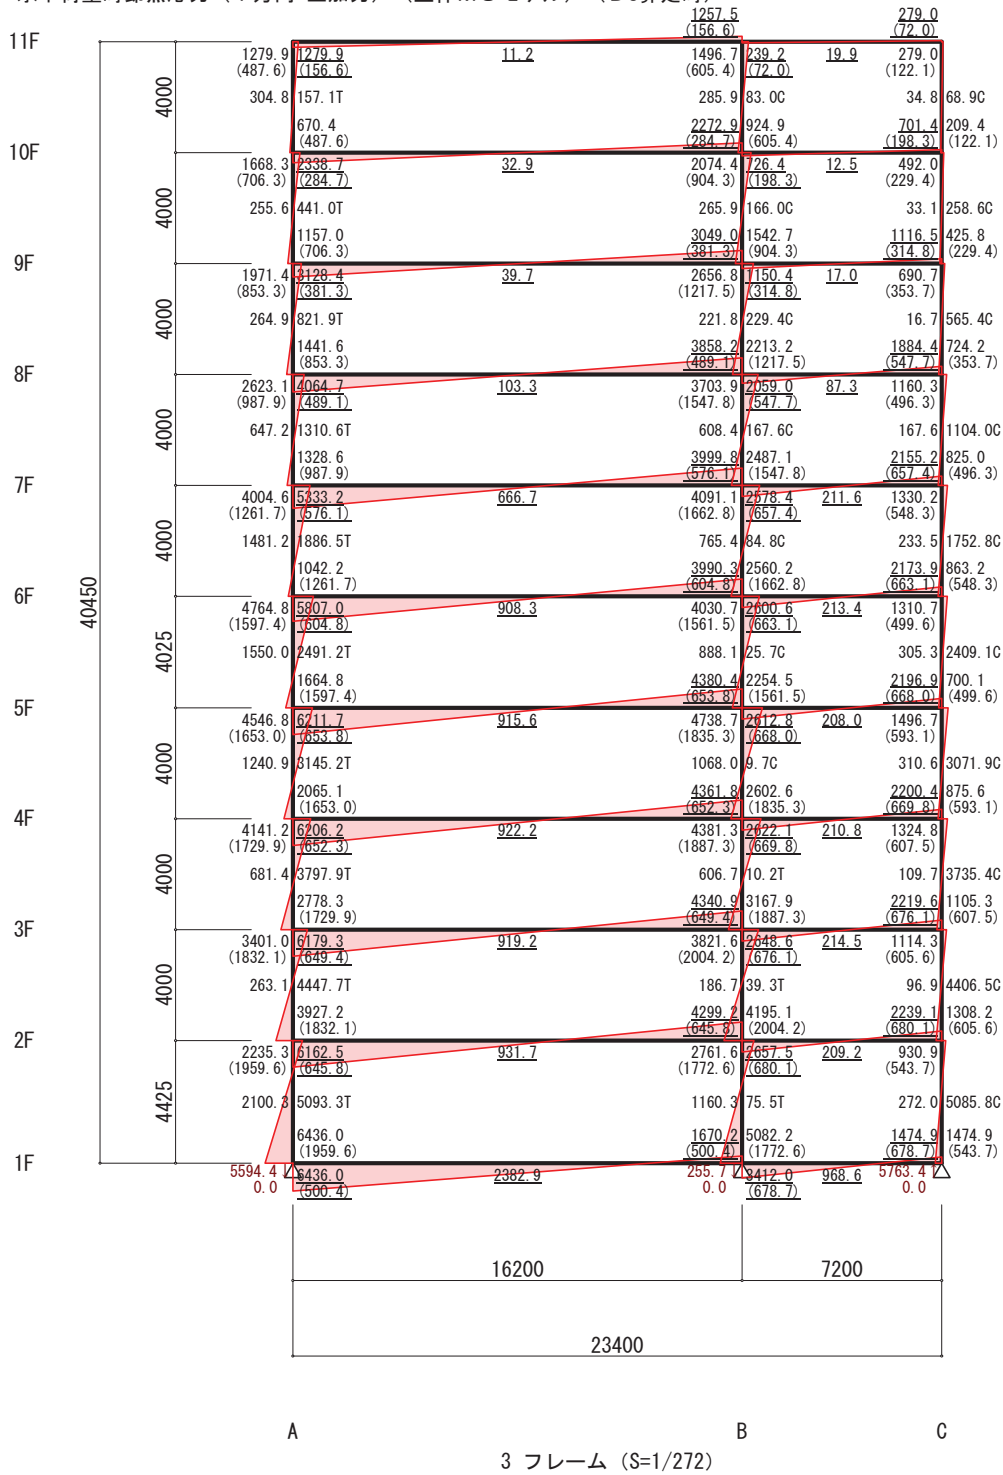


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

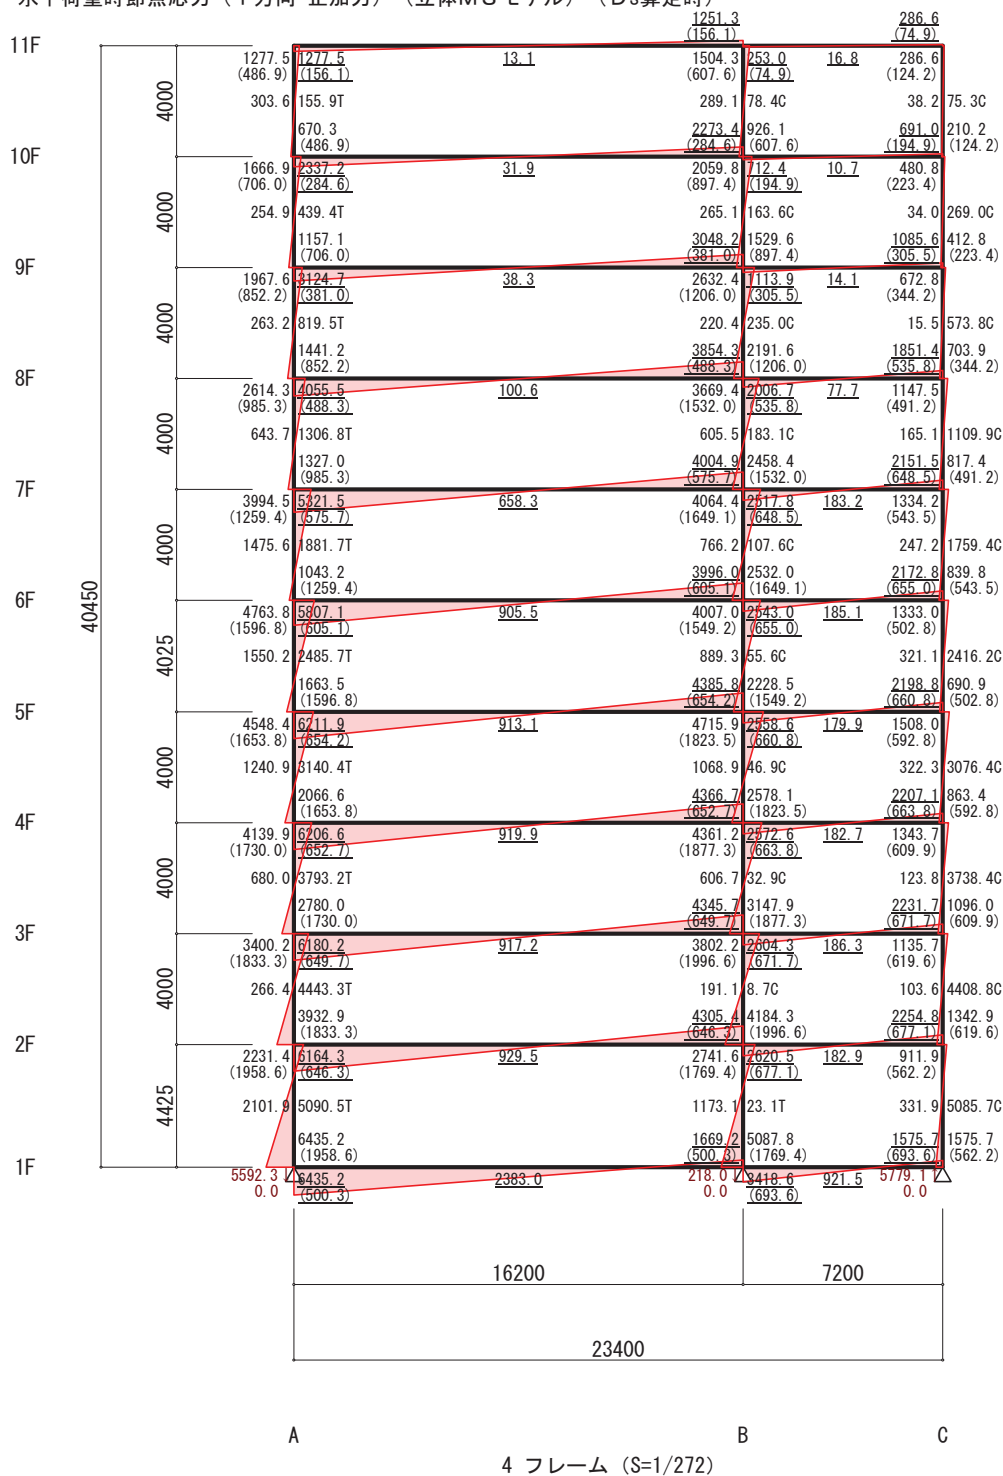


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

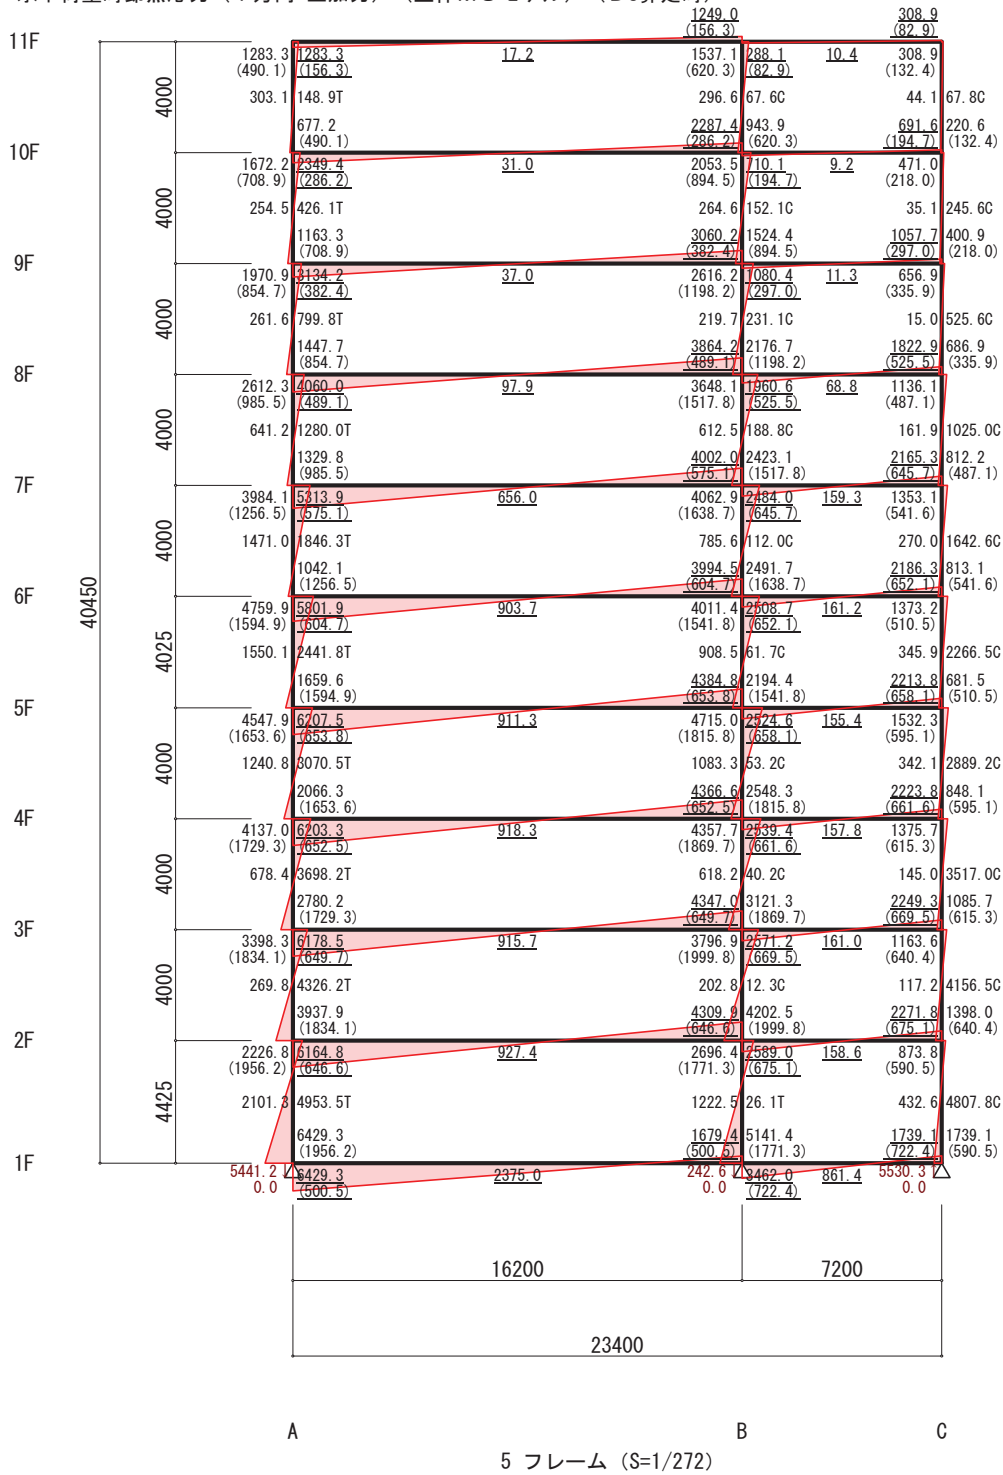


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

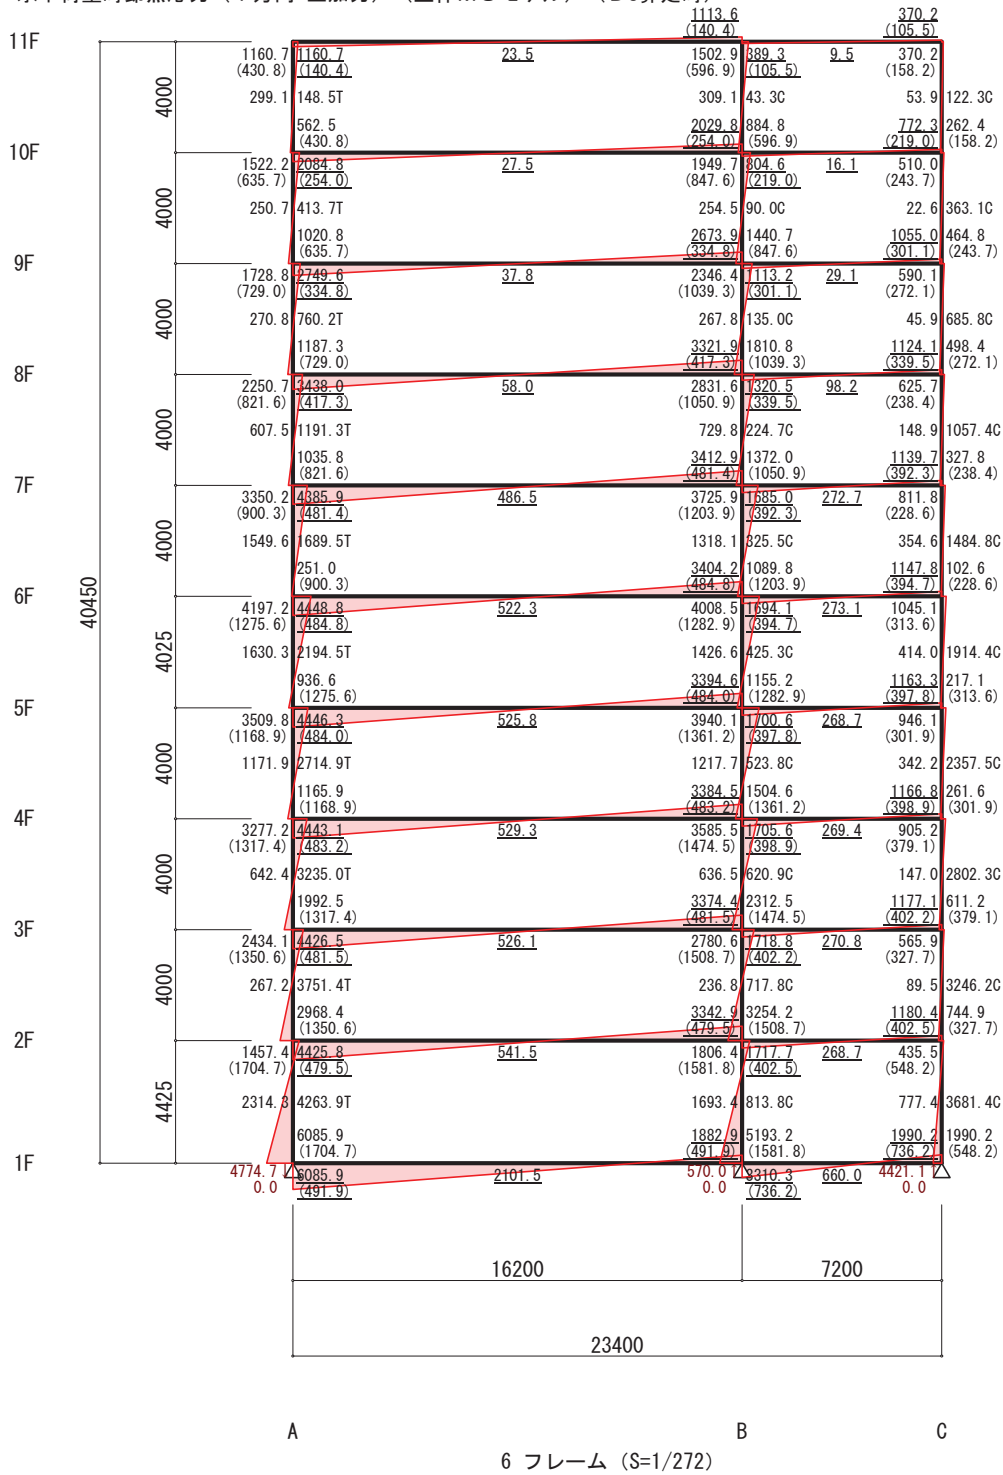


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

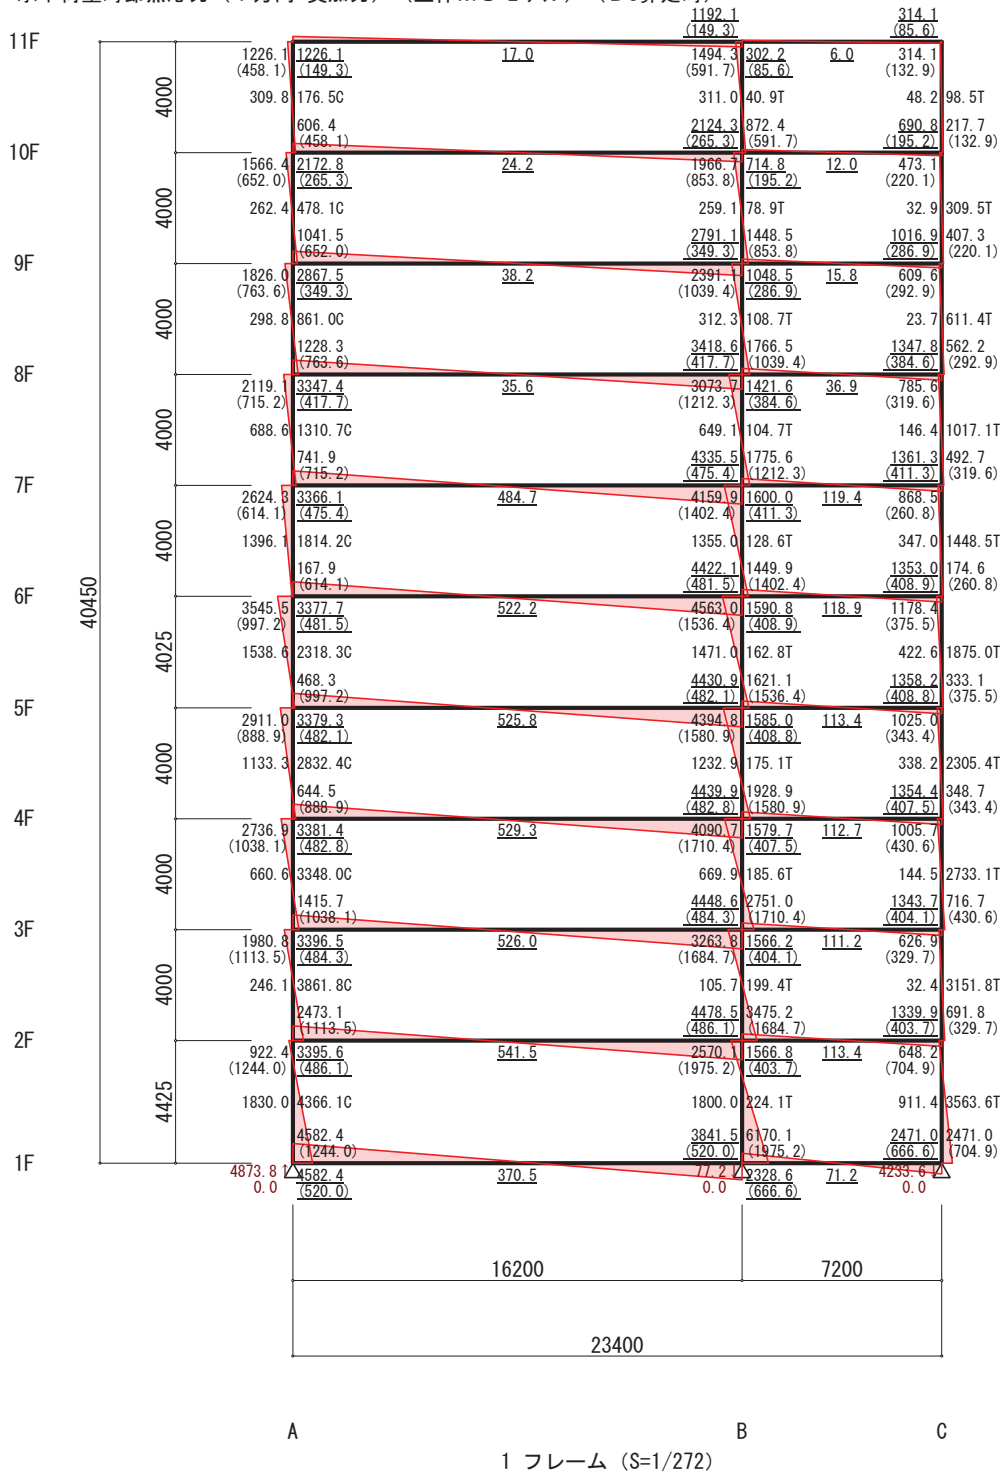


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

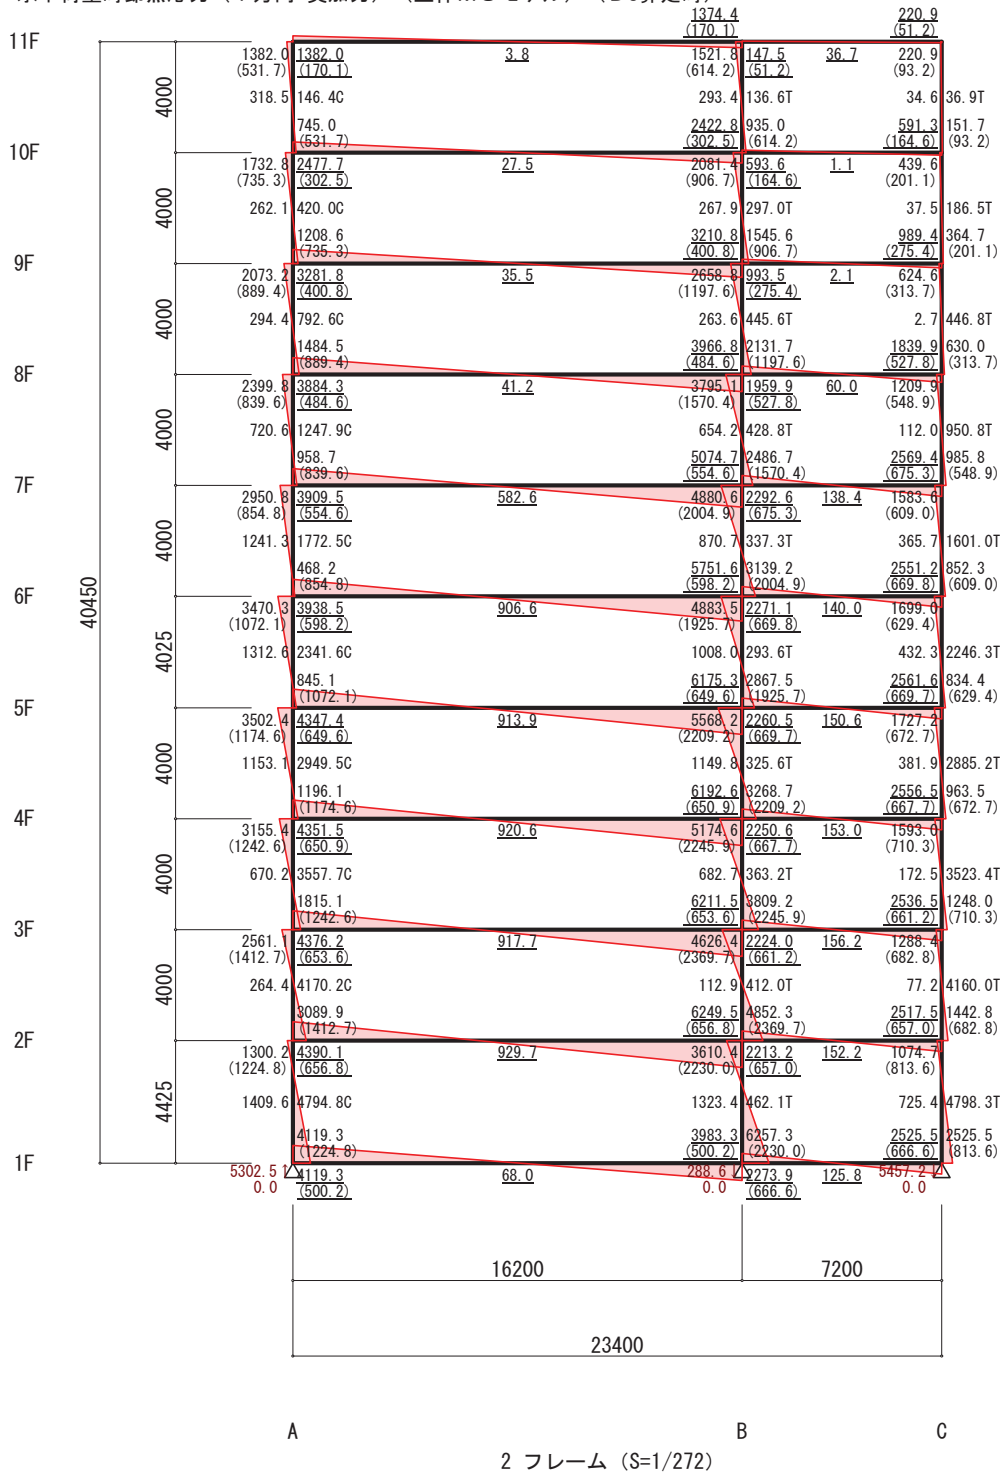


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

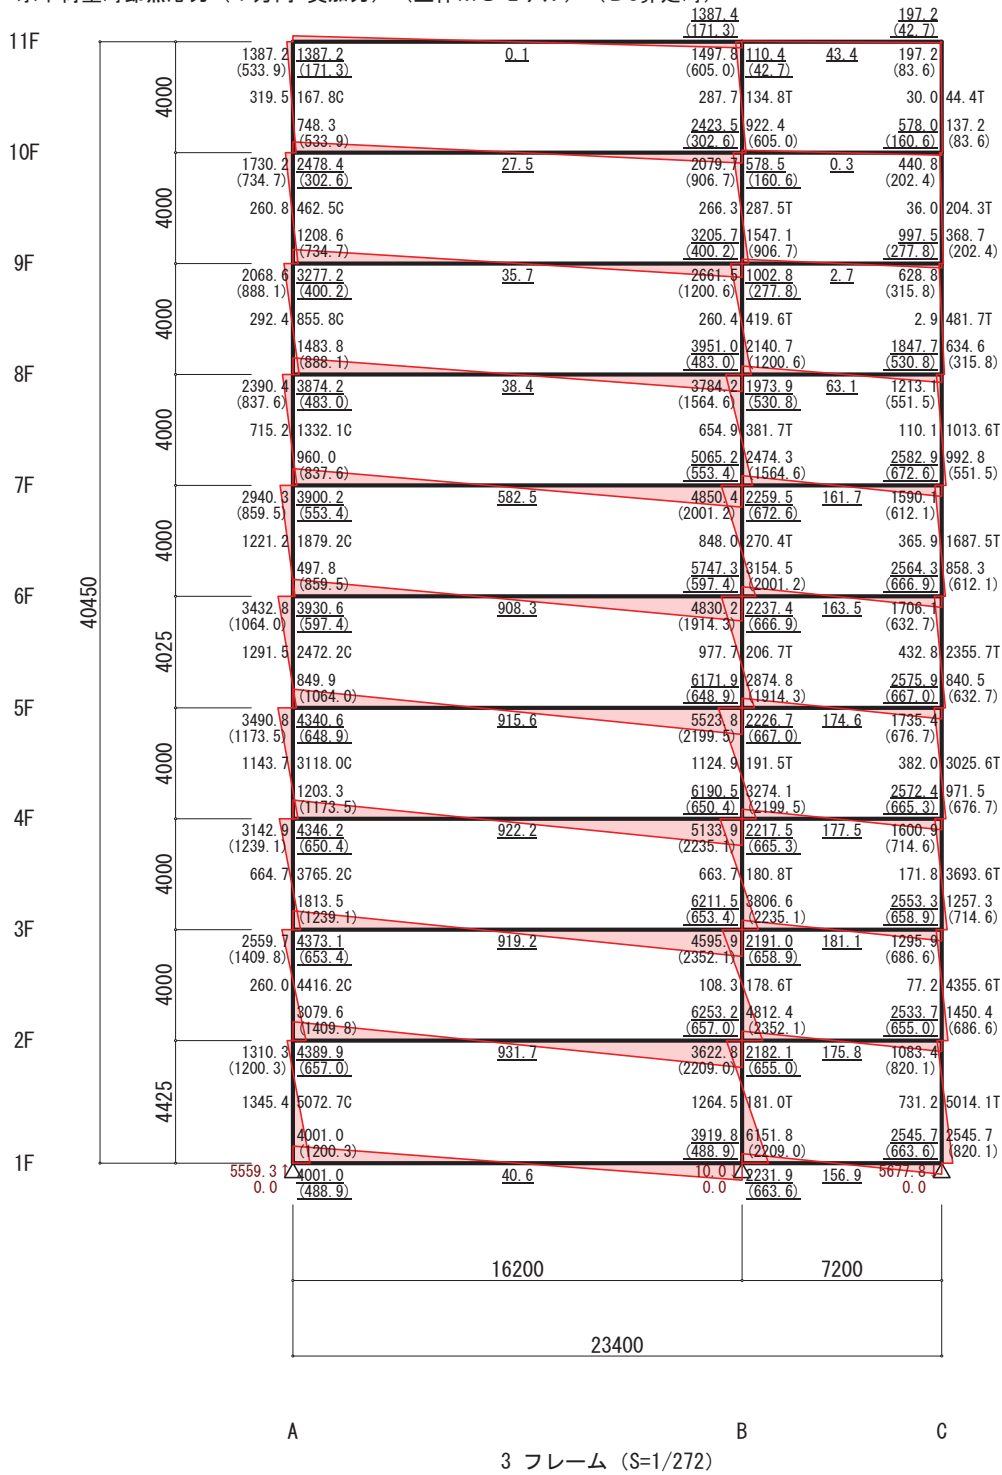


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

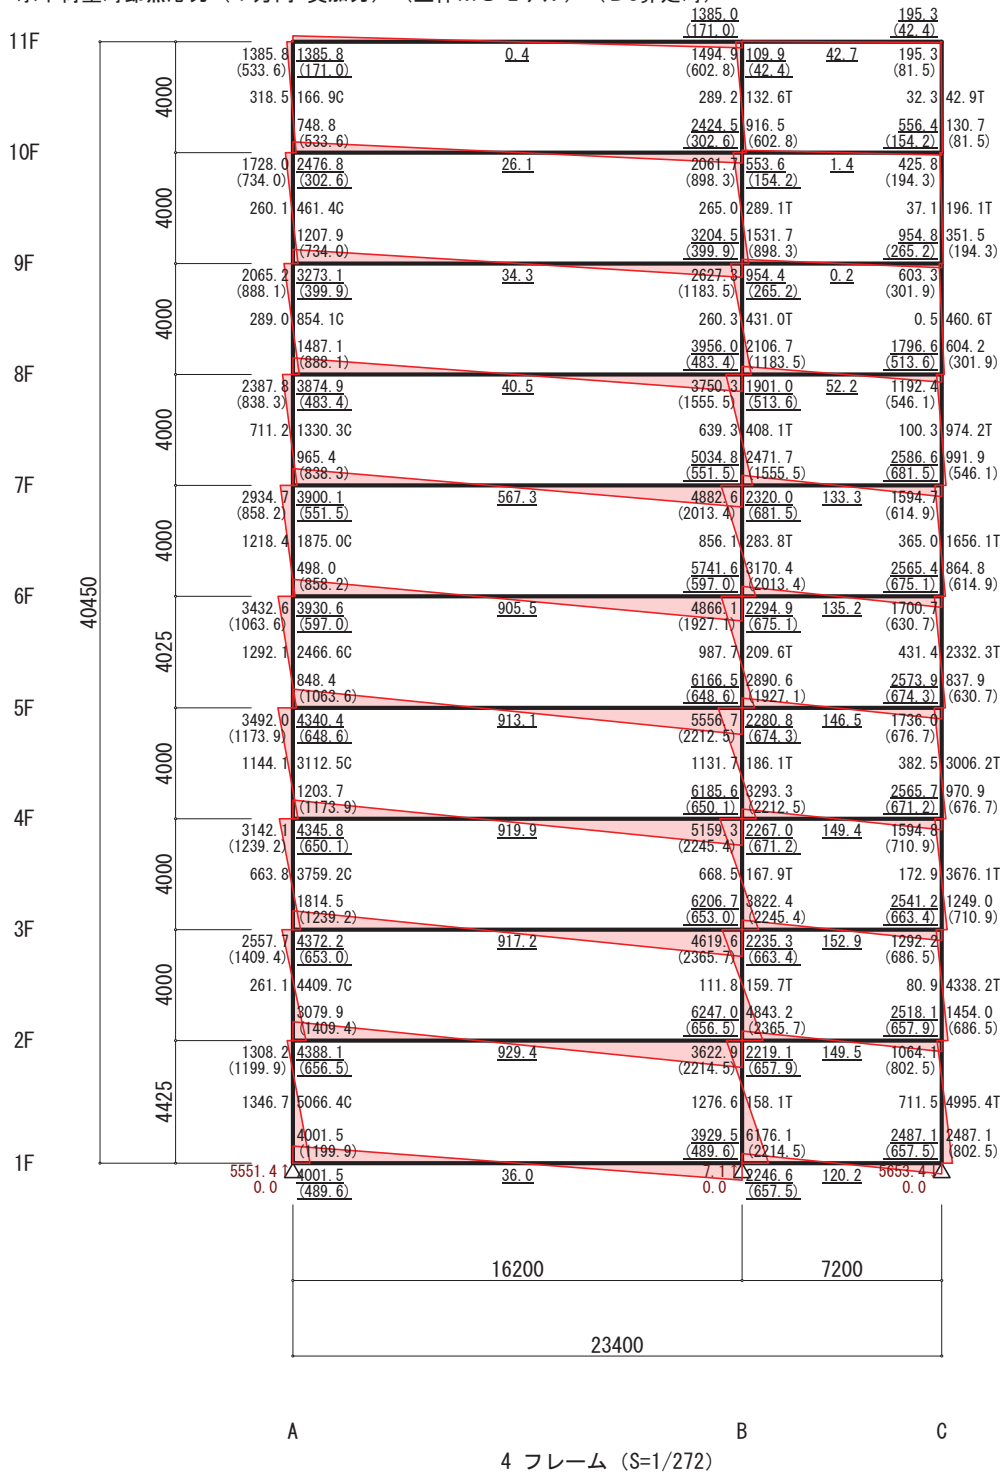


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

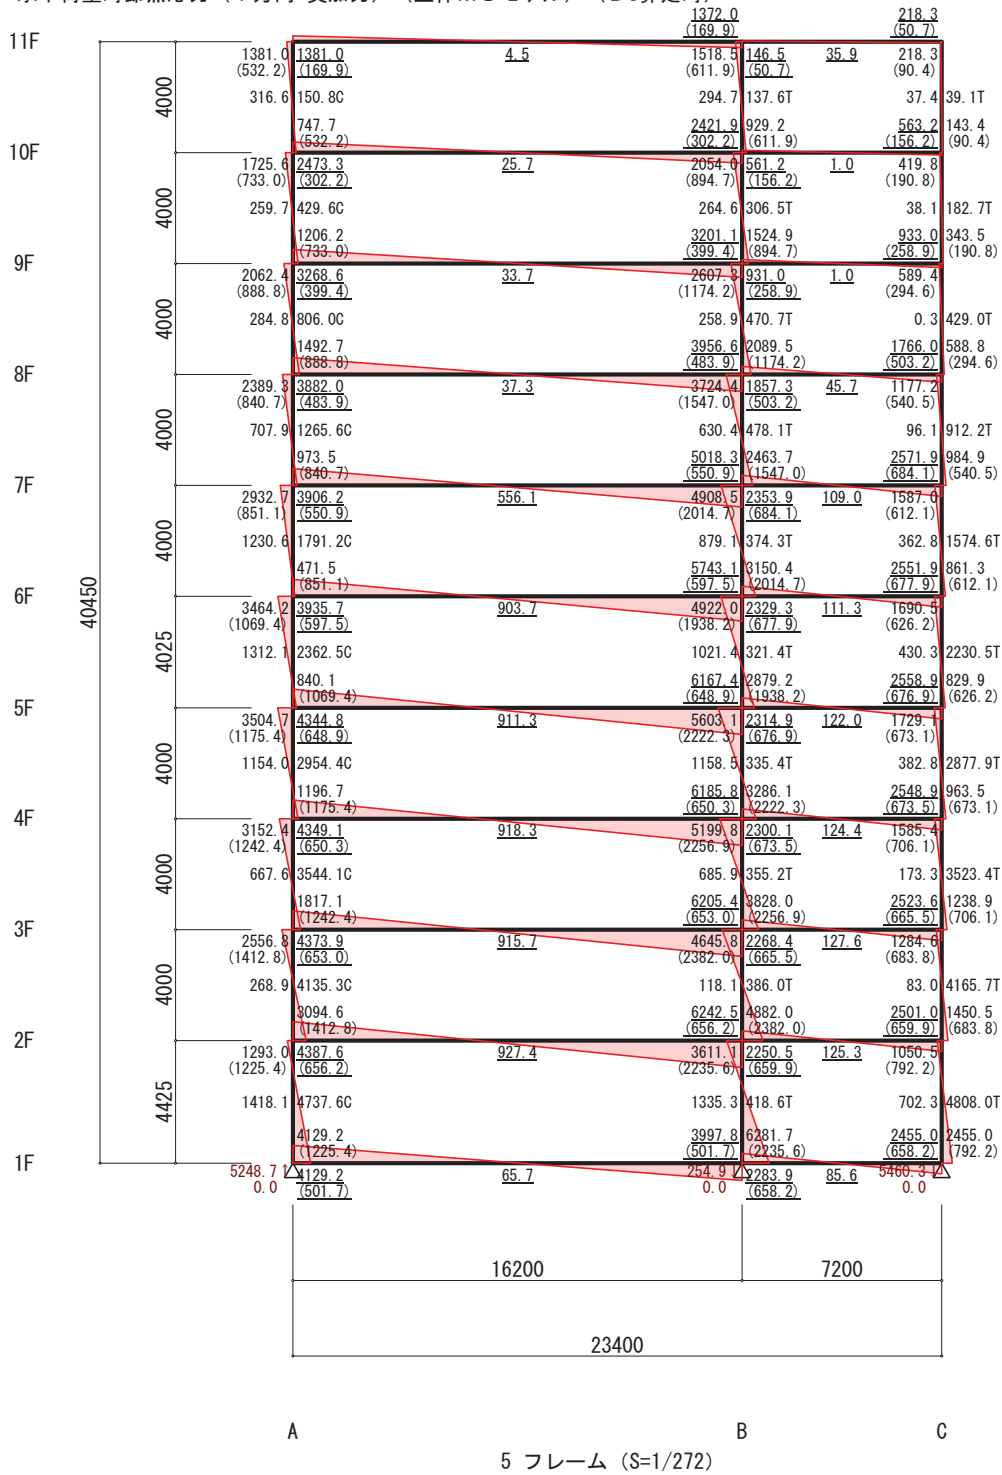


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

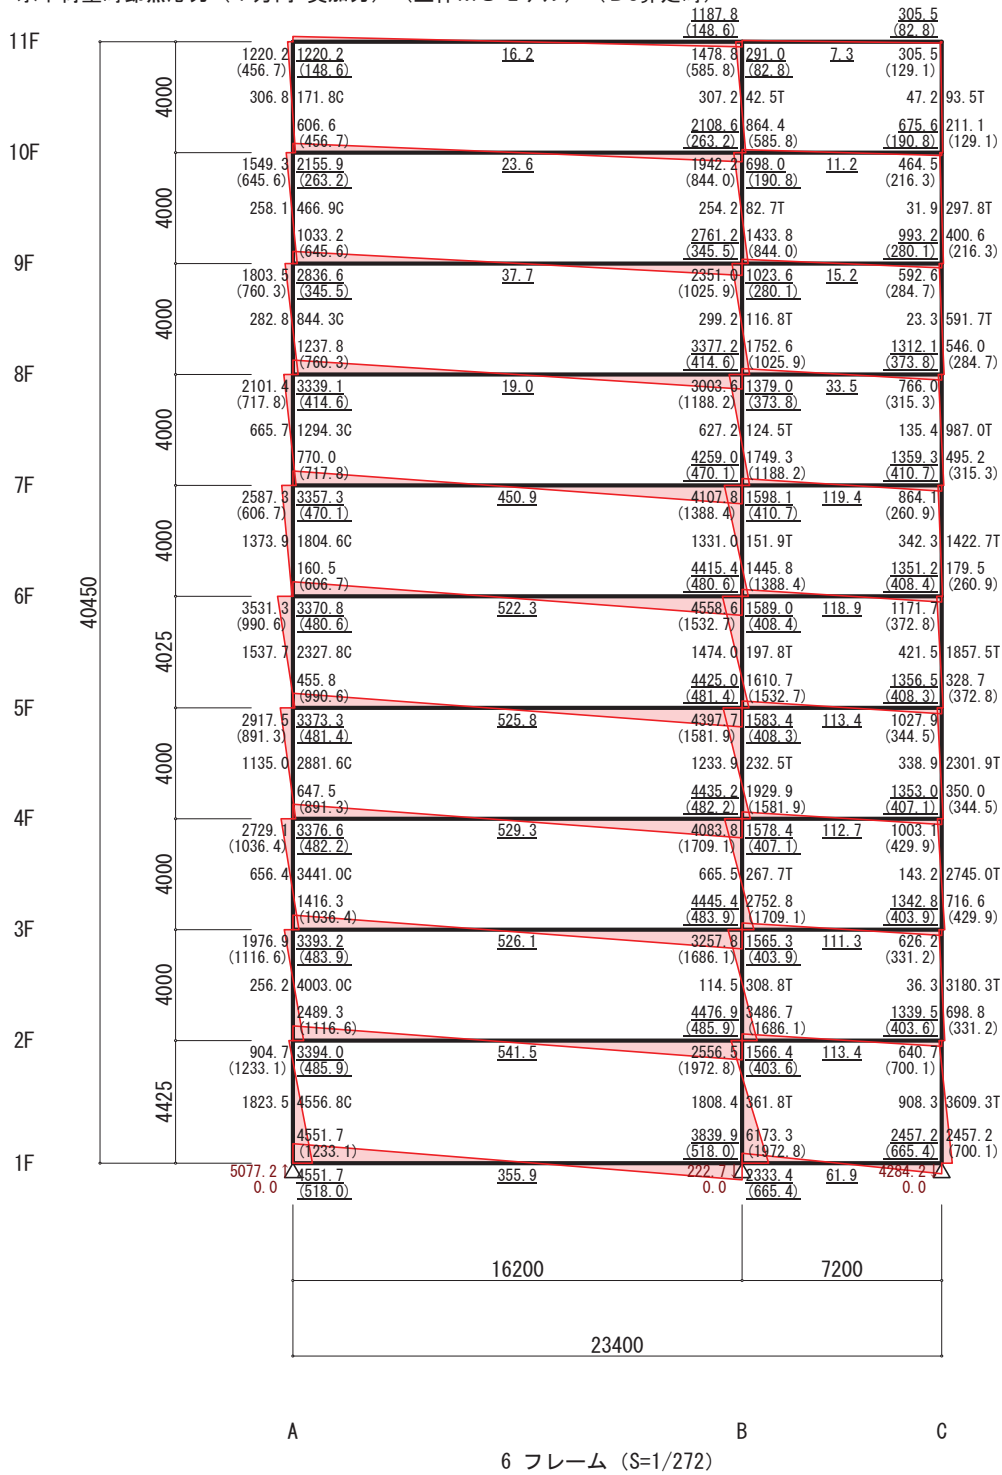

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

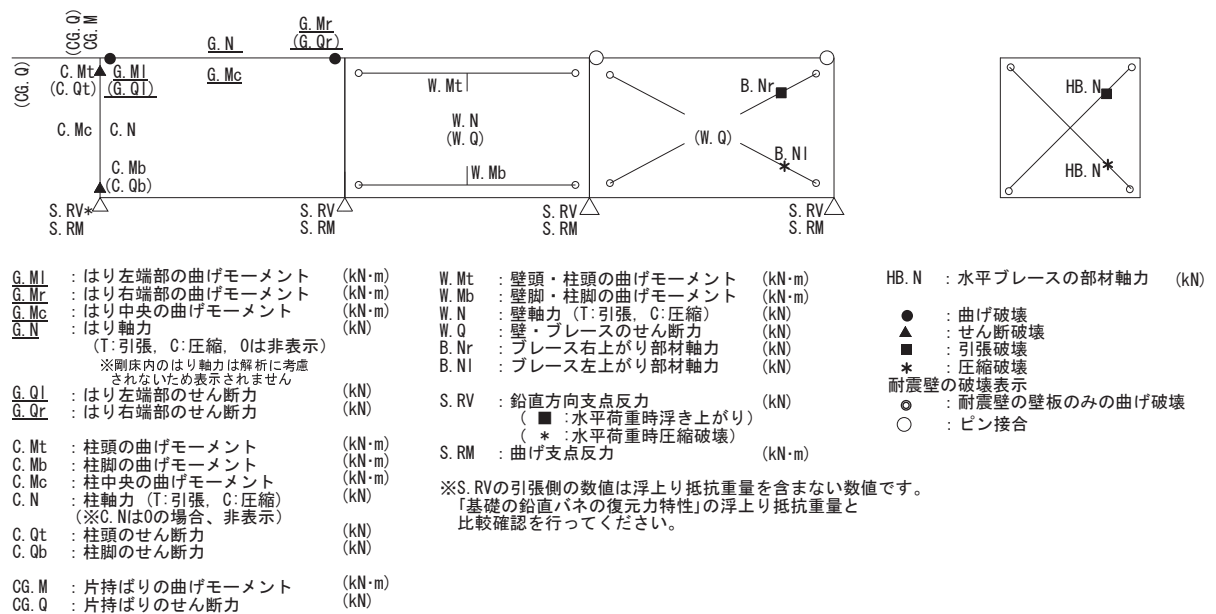

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

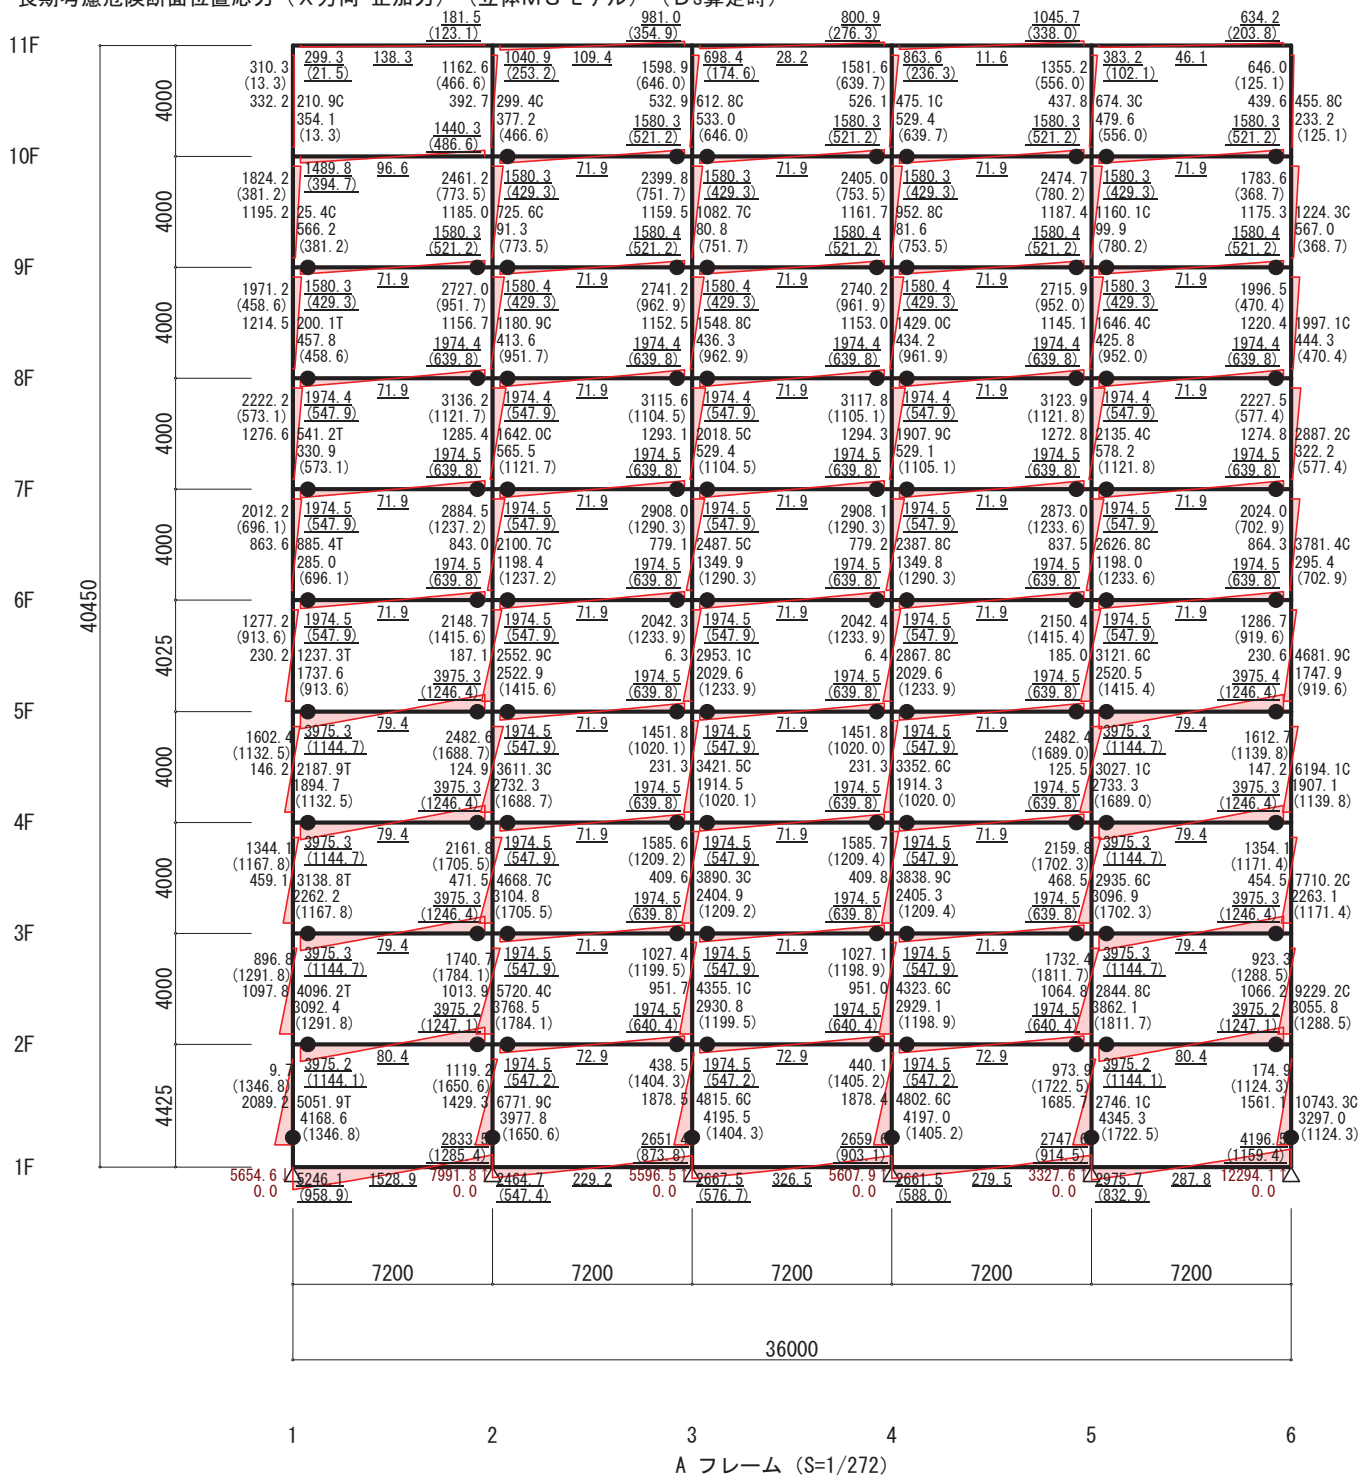

40450


333.3 (4.3)	330.5 (1.6)	181.4	1252.8 (507.0)	1094.6 (240.9)	149.6	1710.1 (674.7)	738.5 (163.2)	51.9	1714.6 (676.6)	908.2 (226.6)	10.7	1524.0 (606.2)	456.9 (105.6)	38.1	802.5 (171.3)
340.4	357.3C		416.2	511.5C		596.9	854.6C		598.1	718.5C		523.8	891.4C		519.8
	347.5 (4.3)		1580.3 (542.4)	420.4 (507.0)		1580.3 (542.4)	516.3 (674.7)		1580.3 (542.4)	518.3 (676.6)		1580.3 (542.4)	476.4 (606.2)		1580.3 (542.4)
1899.3 (408.4)	1580.3 (408.2)	105.6	2542.7	1580.3 (408.2)	105.5	2405.2 (755.4)	1580.3 (408.2)	105.5	2403.2 (753.5)	1580.3 (408.2)	105.6	2461.9 (775.7)	1580.3 (408.2)	105.5	1777.5 (367.1)
1225.3	238.6C		1215.5	1068.7C		1158.9	1467.4C		1159.9	1319.9C		1182.1	1456.9C		1171.8
	551.4 (408.4)		1580.4 (542.4)	111.6 (804.3)		1580.4 (542.4)	87.5 (755.4)		1580.4 (542.4)	83.4 (753.5)		1580.4 (542.4)	97.8 (775.7)		1580.4 (542.4)
1944.0 (450.5)	1580.4 (408.2)	105.6	2697.5 (947.2)	1580.4 (408.2)	105.6	2732.4 (965.5)	1580.4 (408.2)	105.5	2737.0 (965.8)	1580.4 (408.2)	105.5	2718.1 (956.5)	1580.4 (408.2)	105.5	2000.2 (474.8)
1200.7	126.3C		1134.5	1640.4C		1139.3	2096.7C		1143.4	1936.8C		1139.8	2038.8C		1216.8
	457.4 (450.5)		1974.4 (660.9)	428.4 (947.2)		1974.4 (660.9)	453.7 (965.5)		1974.4 (660.9)	450.2 (965.8)		1974.5 (660.9)	438.5 (956.5)		1974.4 (660.9)
2221.5 (566.2)	1974.4 (526.7)	105.6	3124.4	1974.4 (526.7)	105.5	3098.7 (1100.5)	1974.4 (526.7)	105.5	3102.4 (1099.6)	1974.4 (526.7)	105.5	3112.0 (1114.9)	1974.4 (526.7)	105.5	2223.2 (570.2)
1287.3	104.3T		1280.5	2197.4C		1282.9	2731.4C		1288.1	2559.8C		1272.3	2623.6C		1282.4
	353.0 (566.2)		1974.5 (660.9)	563.4 (1117.5)		1974.5 (661.0)	532.9 (1100.5)		1974.5 (661.0)	532.9 (1099.6)		1974.5 (661.0)	567.3 (1114.9)		1974.5 (661.0)
2031.5 (695.1)	1974.5 (526.7)	105.6	2889.7 (1232.5)	1974.5 (526.7)	105.5	2908.2 (1283.8)	1974.5 (526.7)	105.5	2914.5 (1285.9)	1974.5 (526.7)	105.6	2887.0 (1231.5)	1974.5 (526.7)	105.5	2050.6 (705.7)
884.6	333.0T		856.1	2752.8C		789.9	3368.7C		792.7	3186.9C		855.1	3216.2C		886.2
	262.3 (695.1)		1974.5 (661.0)	1177.6 (1232.5)		1974.5 (661.0)	1328.5 (1283.8)		1974.5 (661.0)	1329.0 (1285.9)		1974.5 (661.0)	1176.9 (1231.5)		1974.5 (661.0)
1292.0 (921.1)	1974.5 (526.7)	105.6	2168.3 (1424.0)	1974.5 (526.7)	105.6	2062.8 (1243.1)	1974.5 (526.7)	105.5	2061.6 (1242.7)	1974.5 (526.7)	105.5	2168.9 (1425.3)	1974.5 (526.7)	105.5	1305.2 (929.4)
227.8	560.4T		181.4	3311.5C		11.6	4006.9C		11.1	3818.5C		182.8	3819.3C		228.2
	1747.7 (921.1)		3975.4 (1267.6)	2531.0 (1424.0)		1974.5 (661.0)	2039.5 (1243.1)		1974.5 (661.0)	2039.3 (1242.7)		1974.5 (661.0)	2534.5 (1425.3)		3975.4 (1267.6)
1589.8 (1121.3)	3975.4 (1123.6)	113.1	2475.4 (1681.3)	1974.5 (526.7)	105.5	1440.6 (1013.4)	1974.5 (526.7)	105.6	1441.0 (1013.4)	1974.5 (526.7)	105.6	2470.0 (1679.2)	3975.4 (1123.6)	113.1	1604.9 (1132.6)
141.6	1383.2T		120.4	4478.1C		231.5	4647.9C		23						

[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

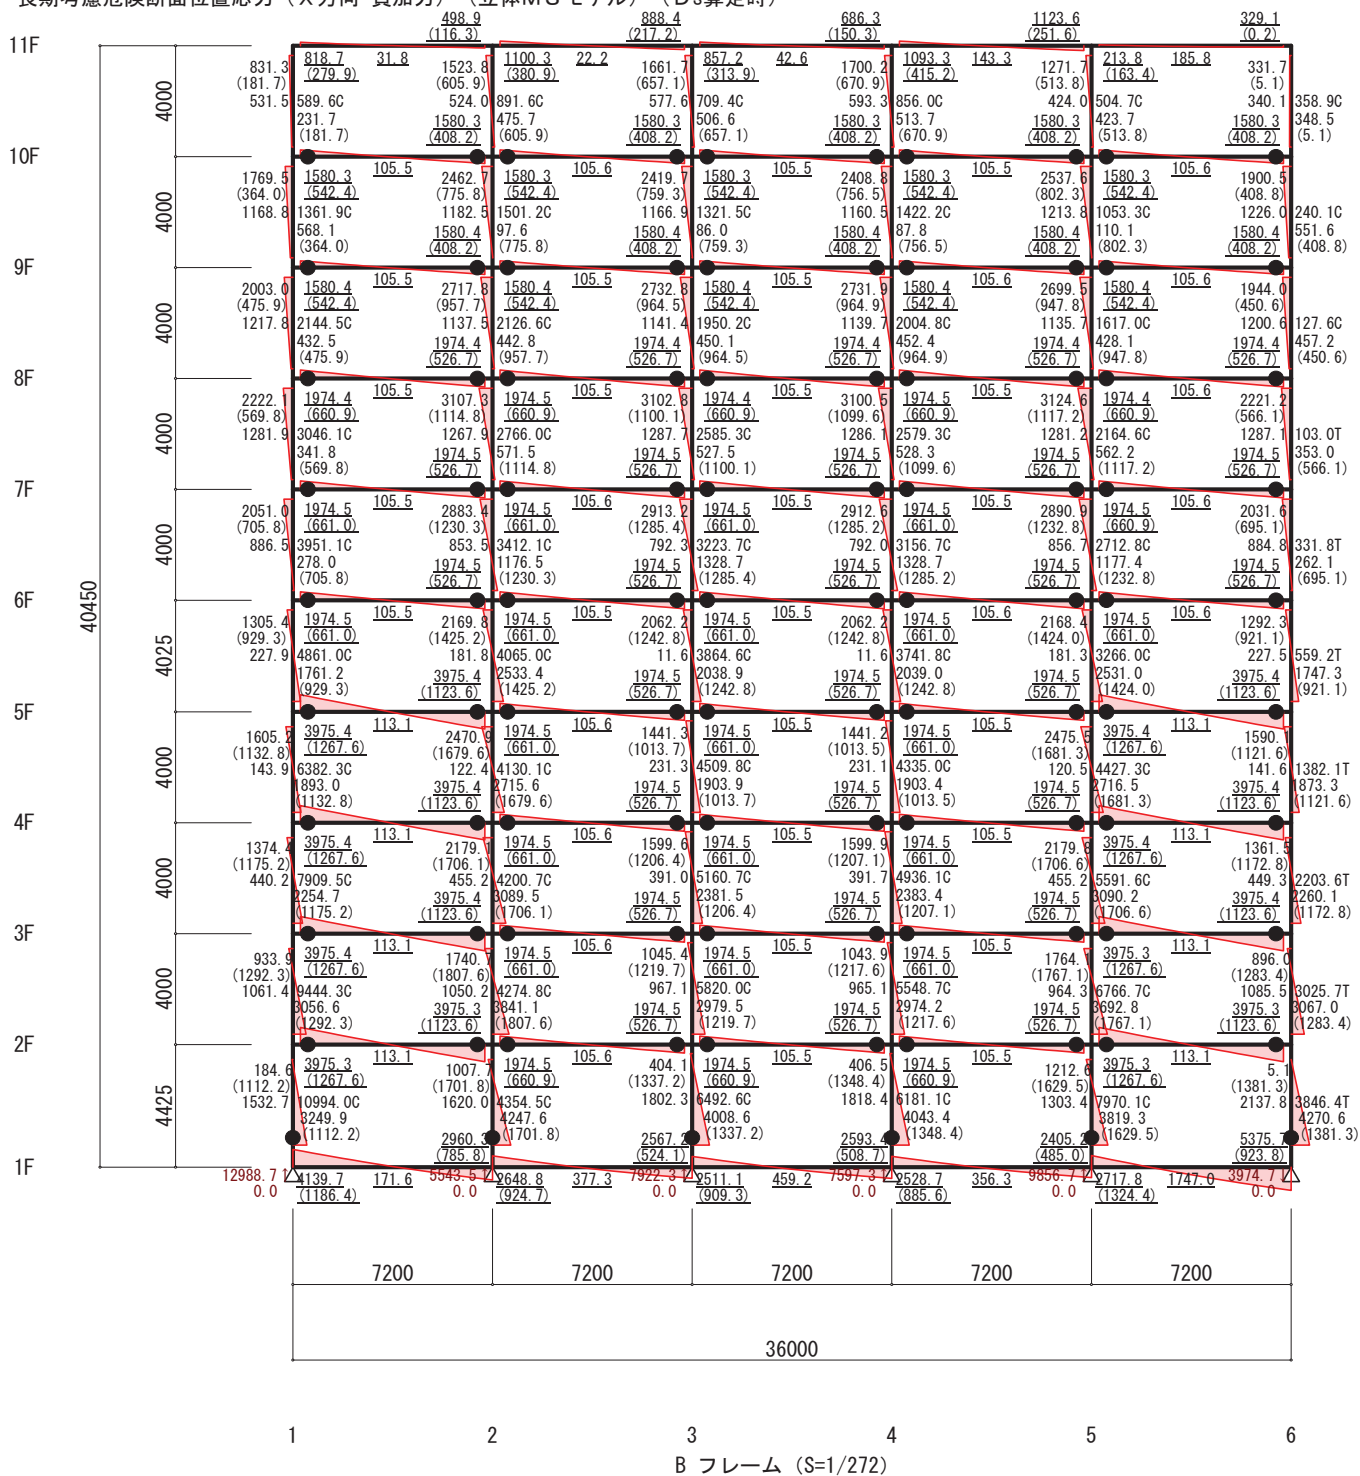


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

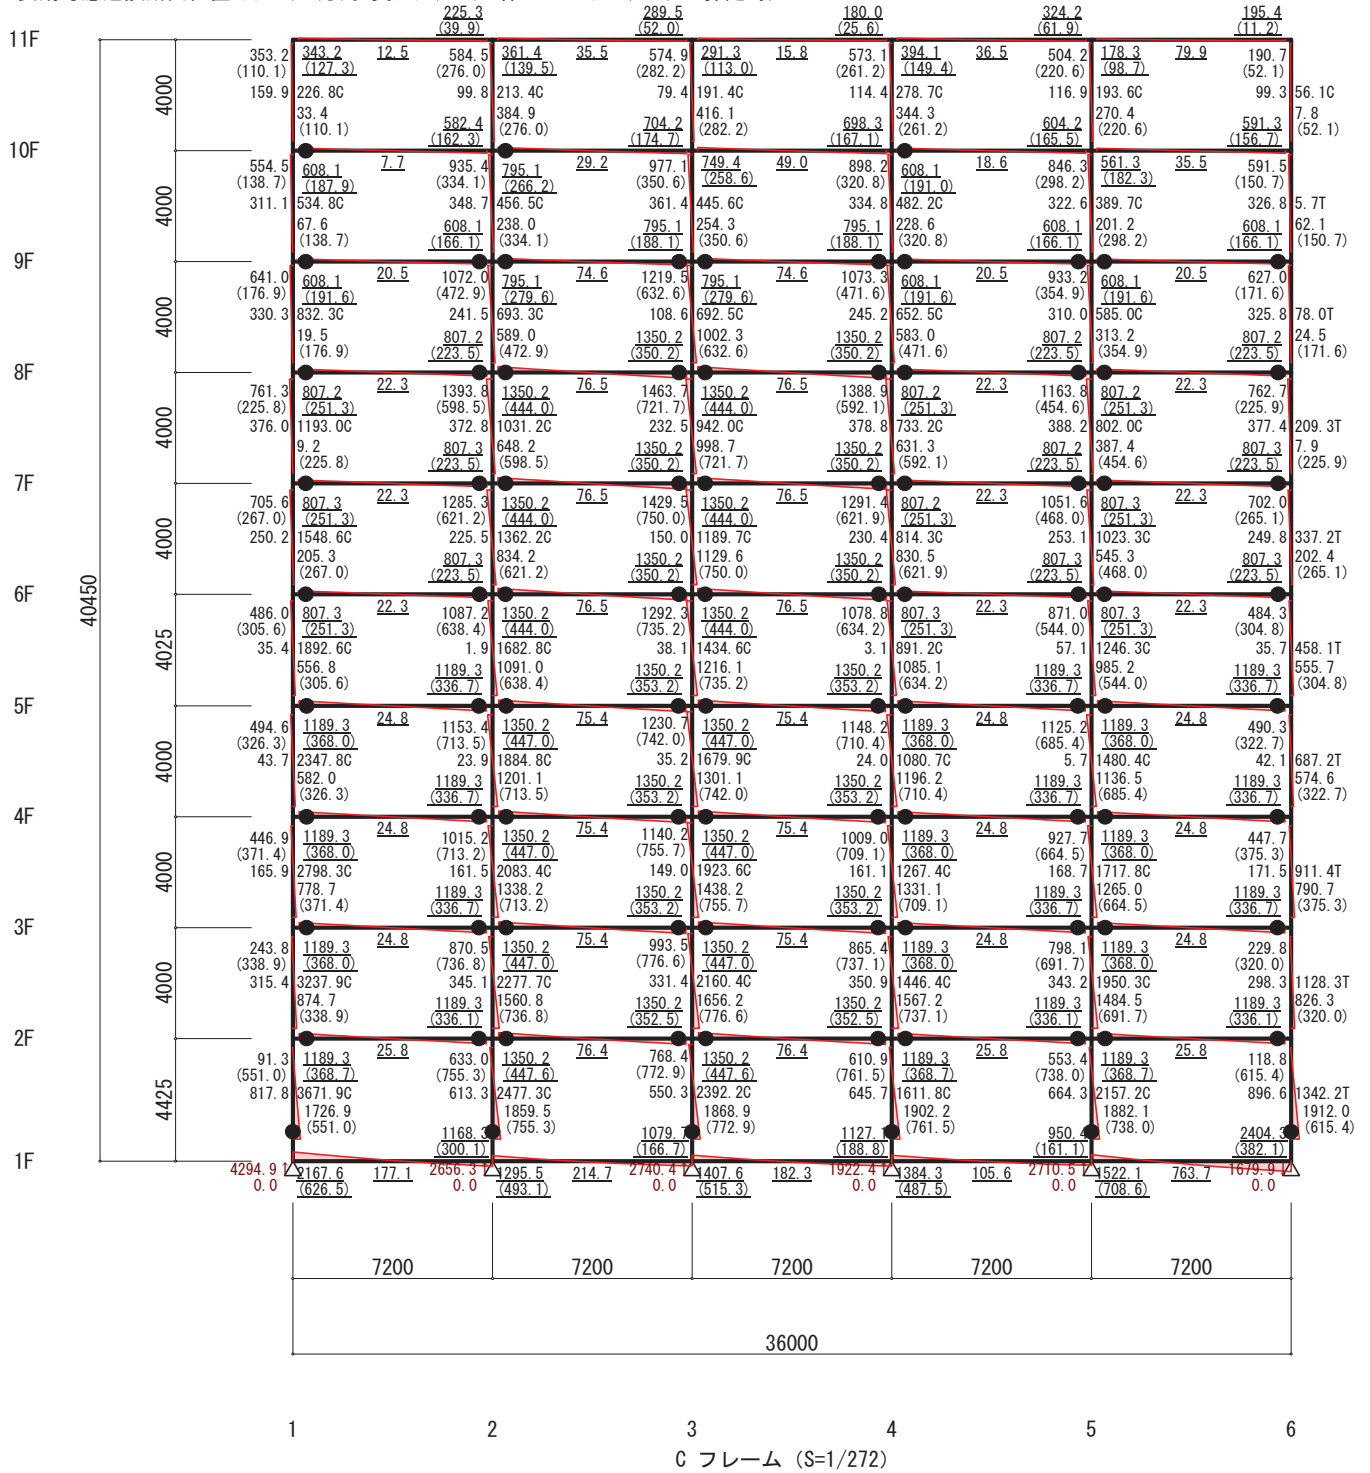


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

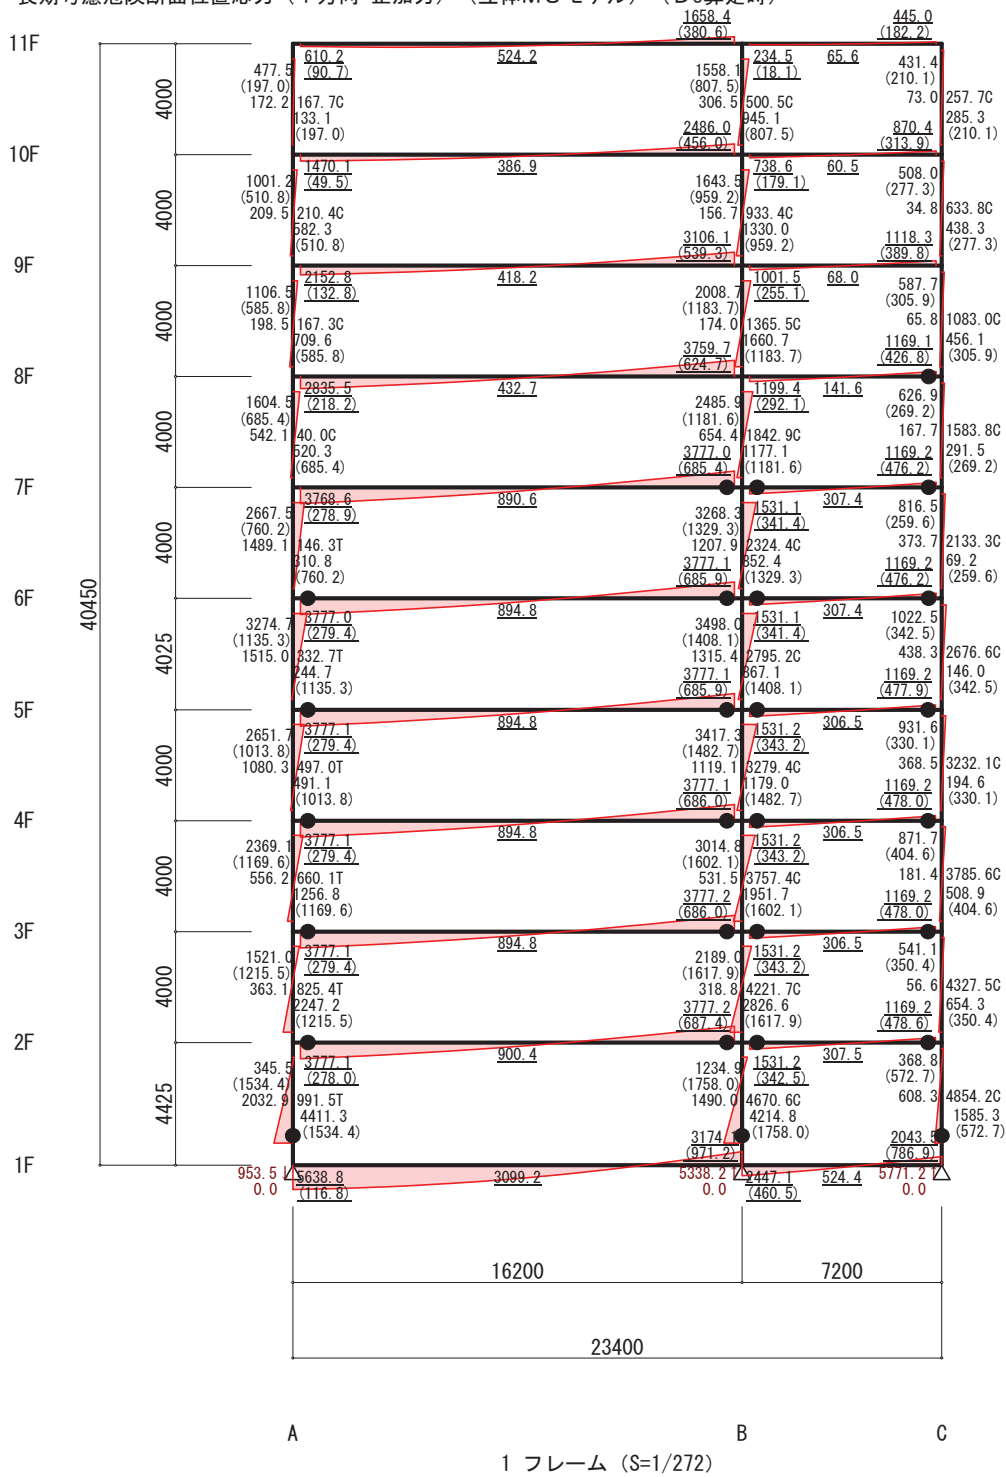


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

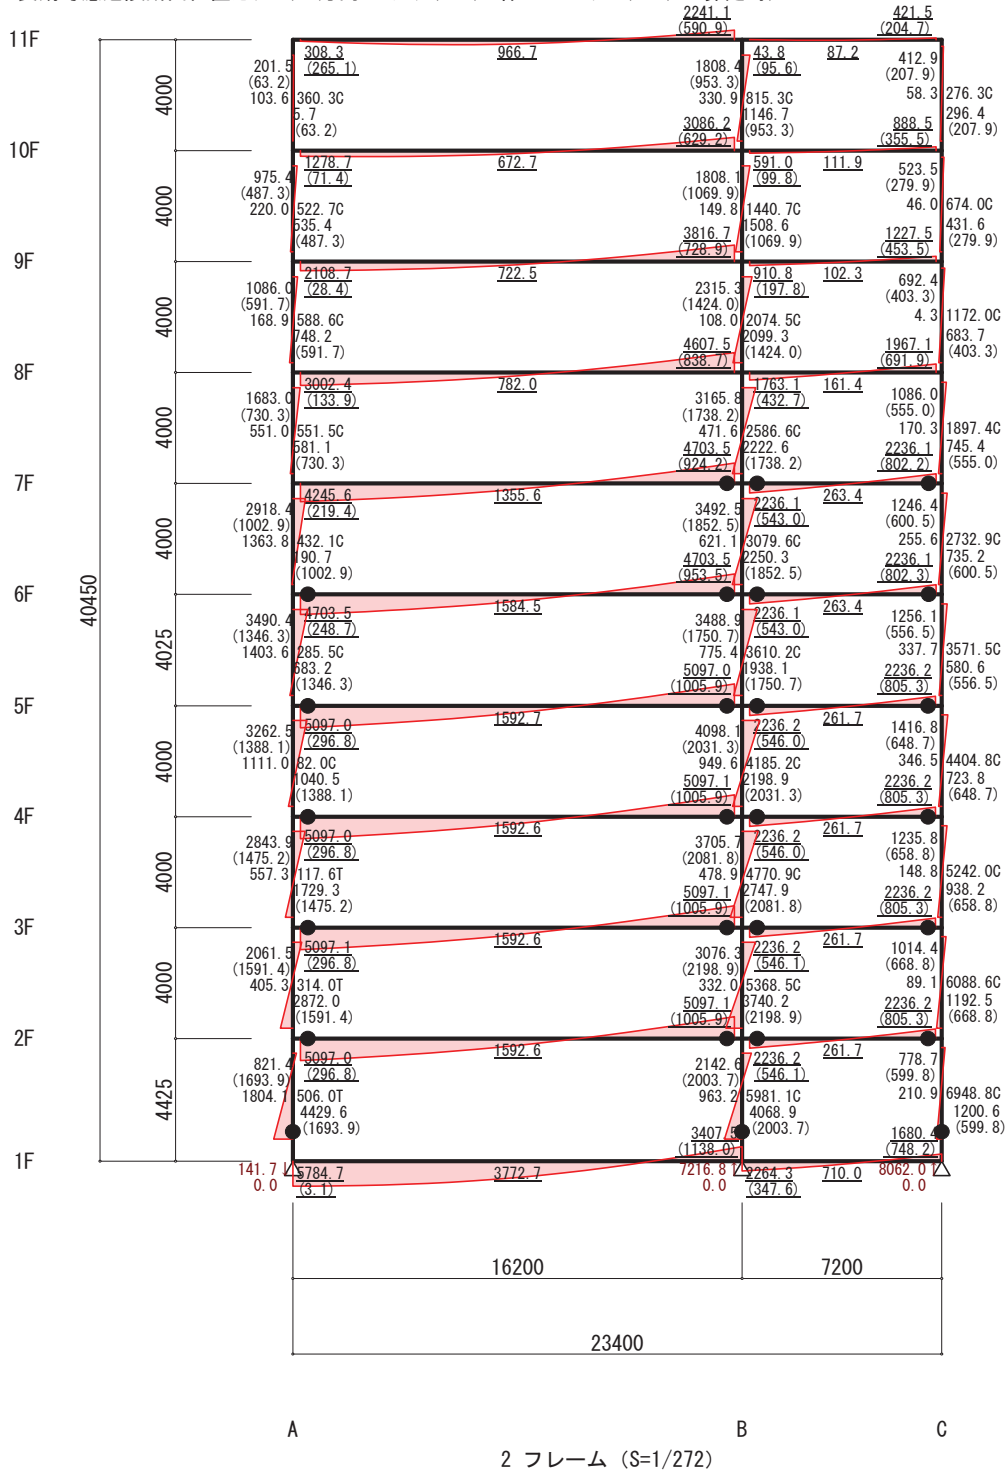


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

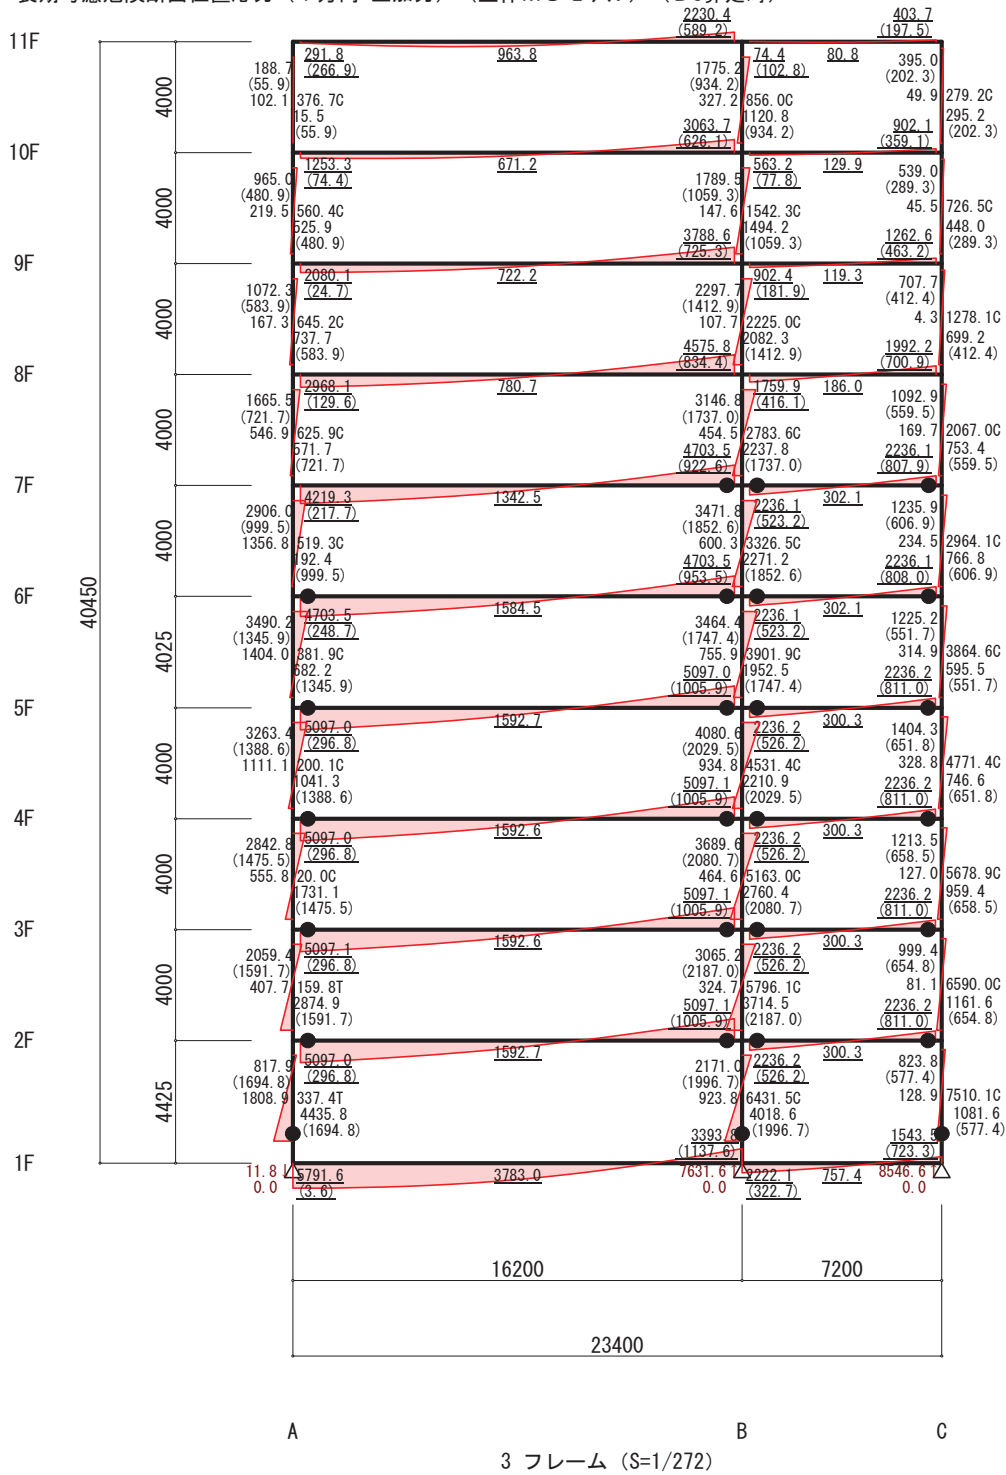


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

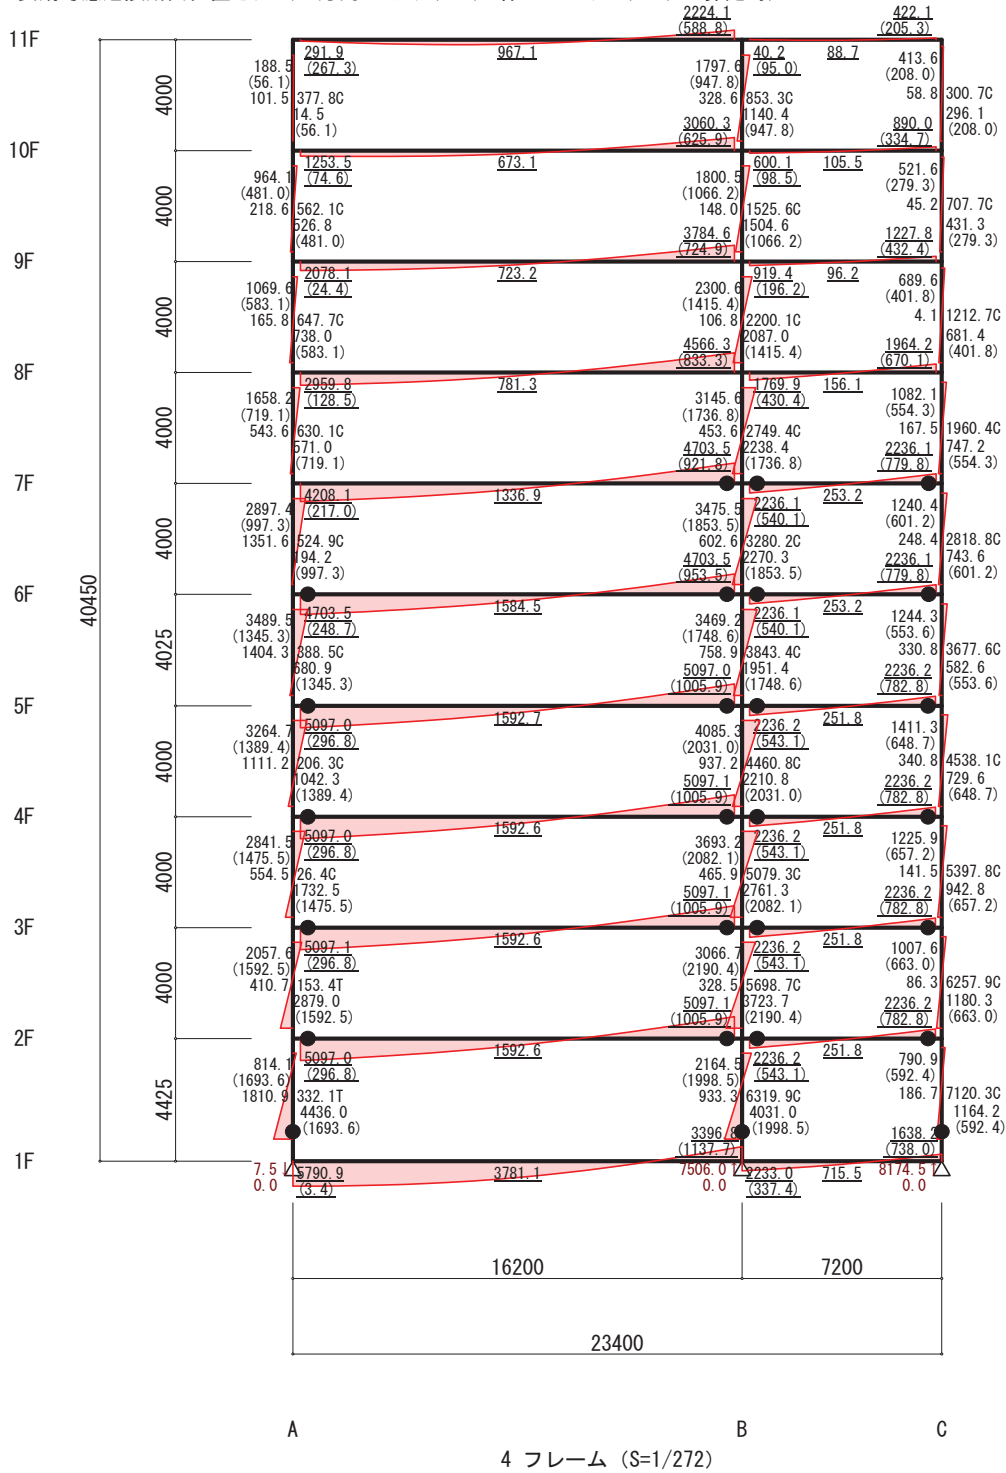


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

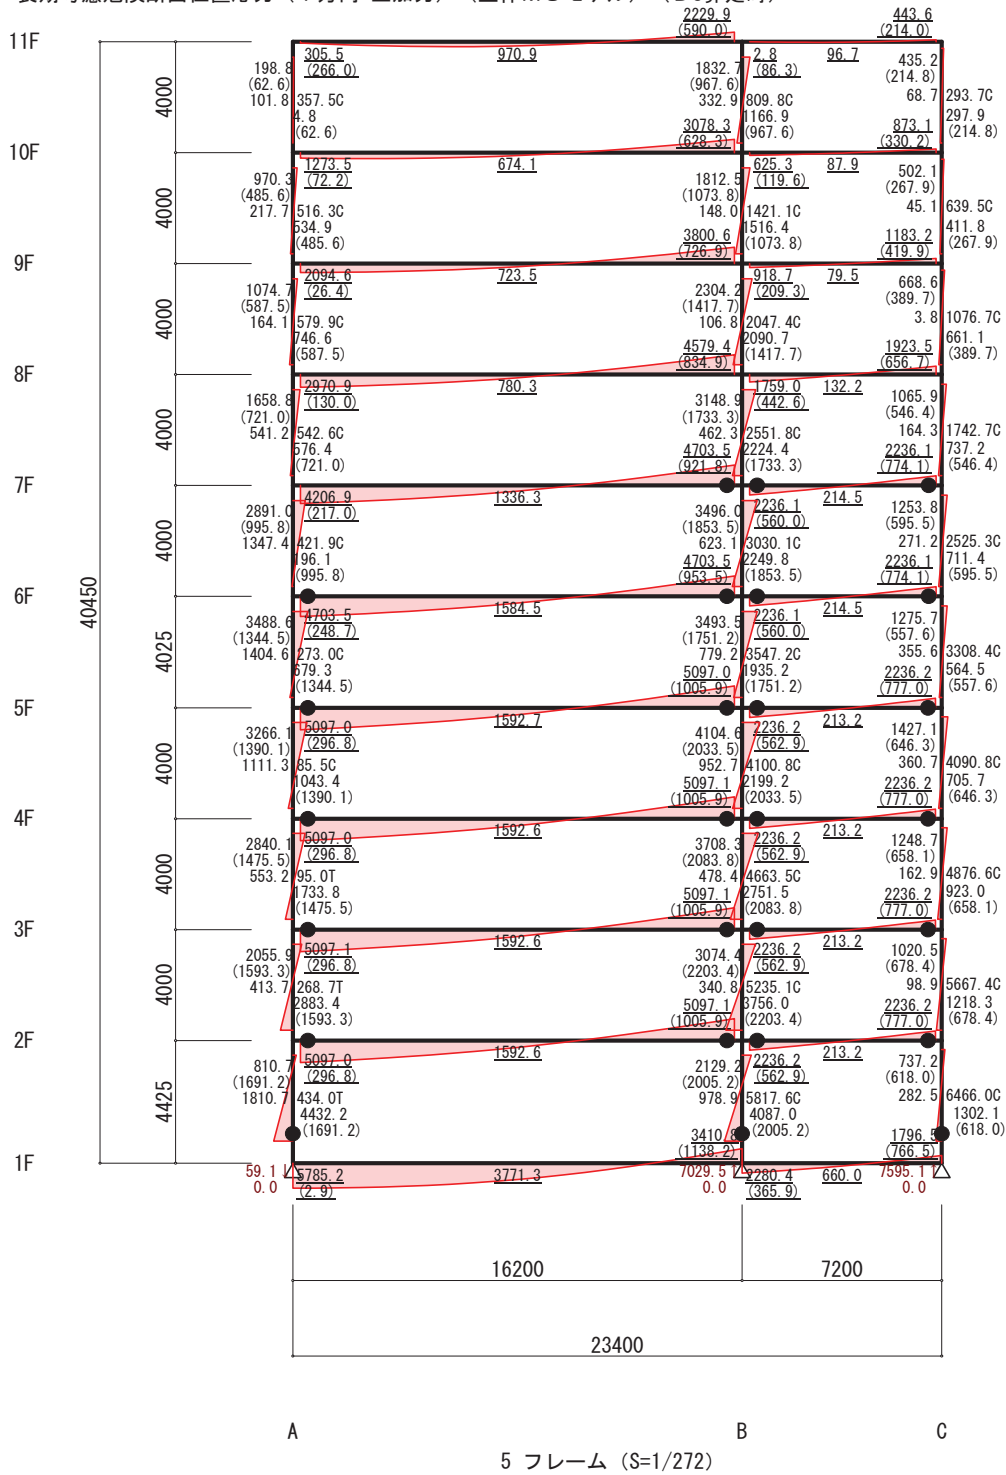


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

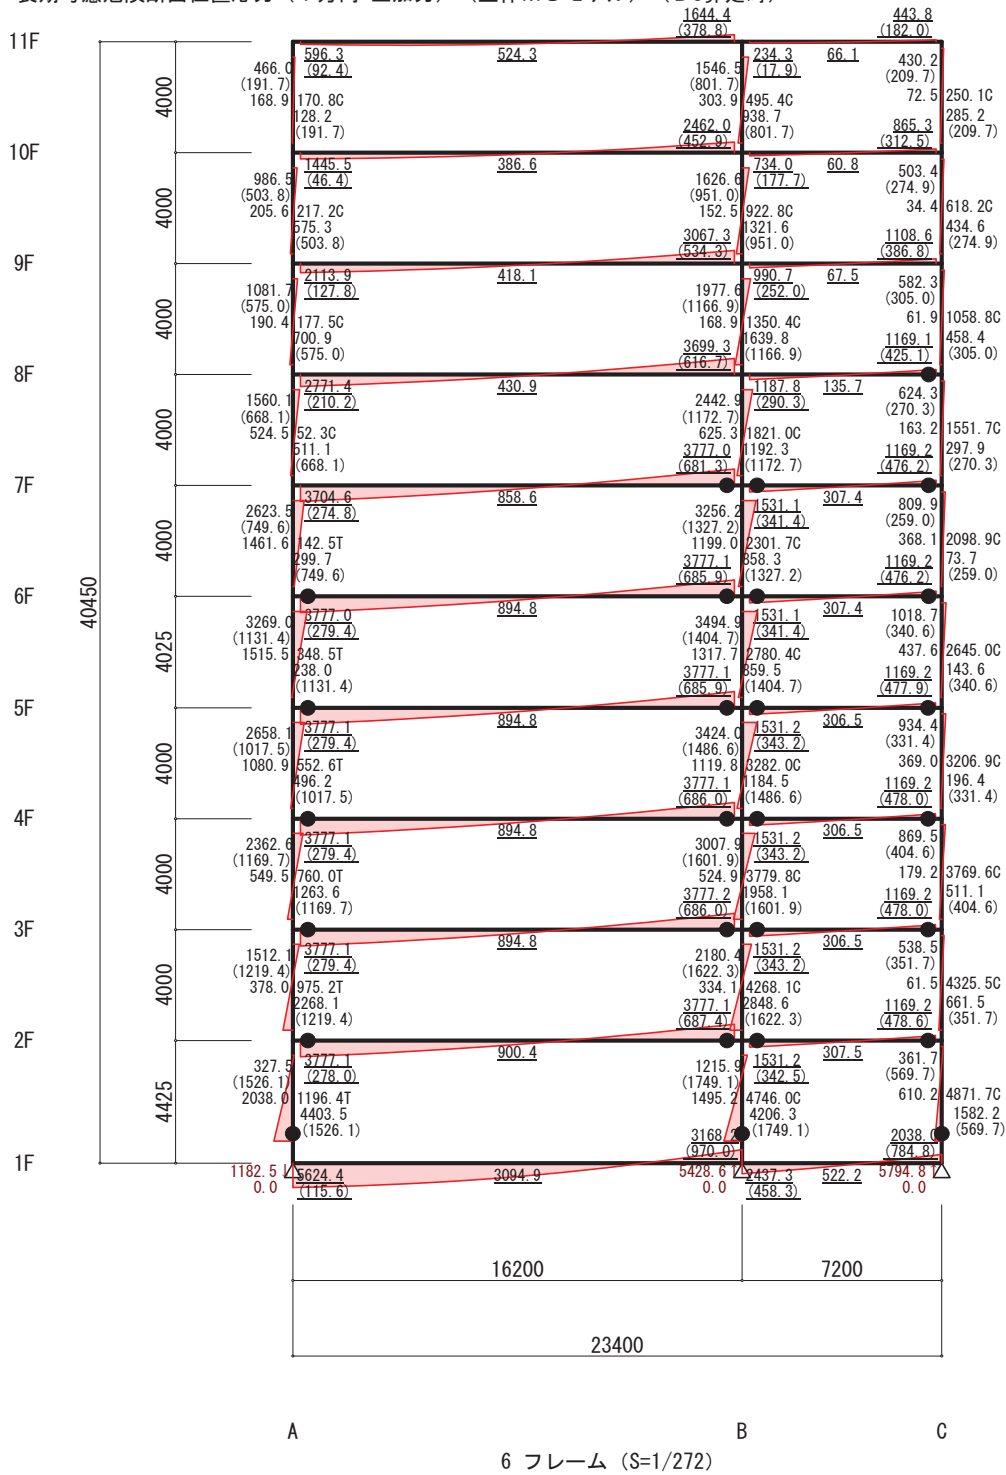


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

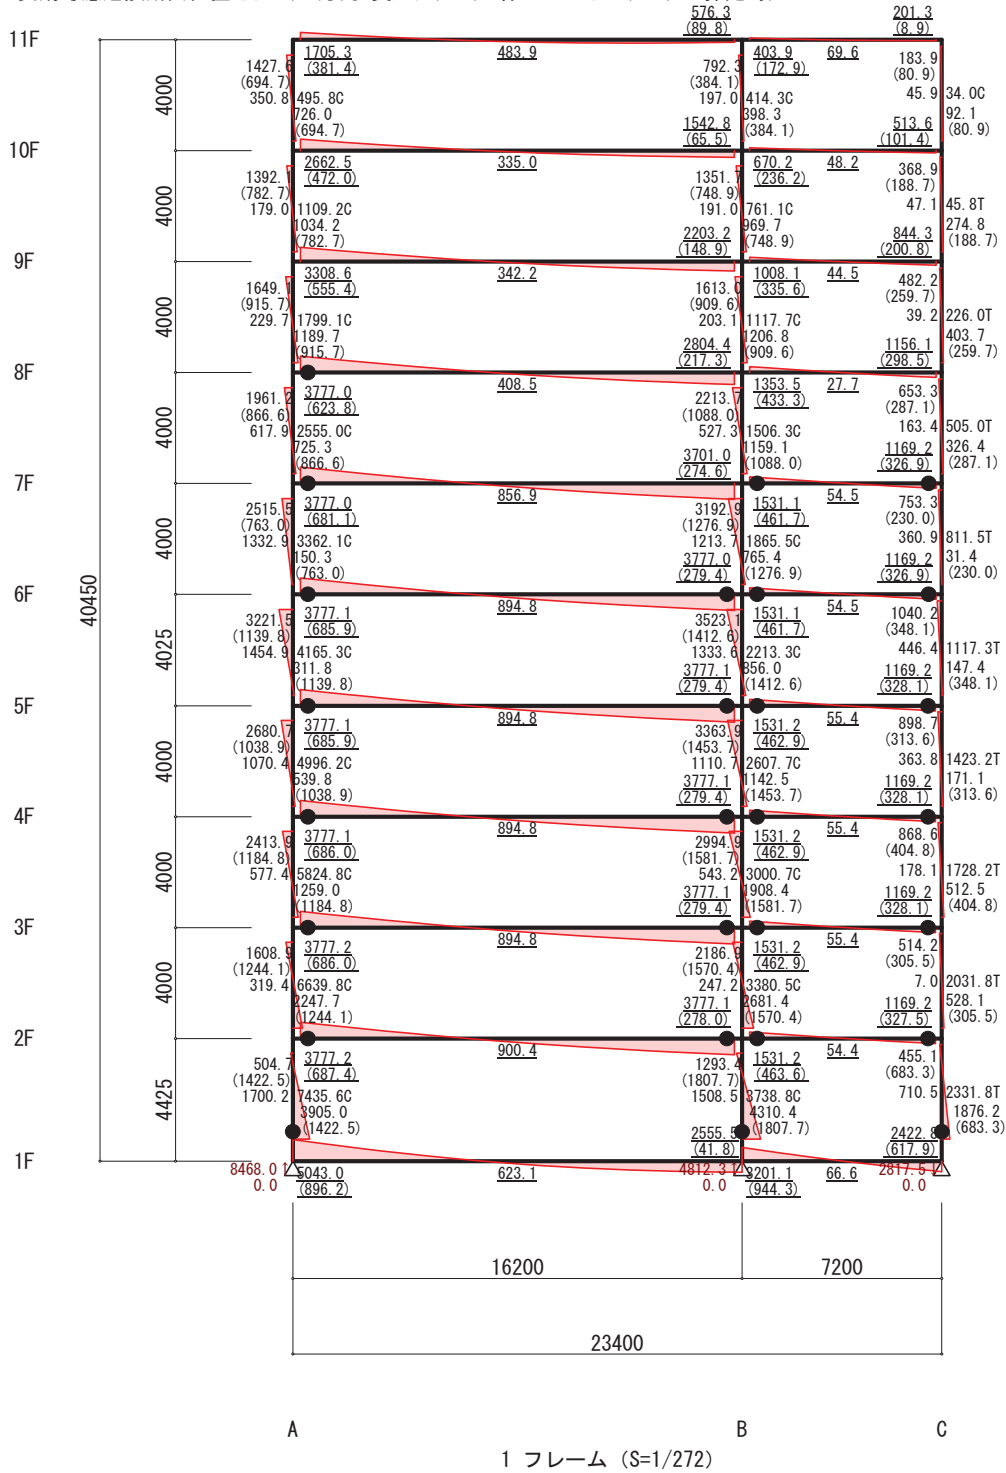


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

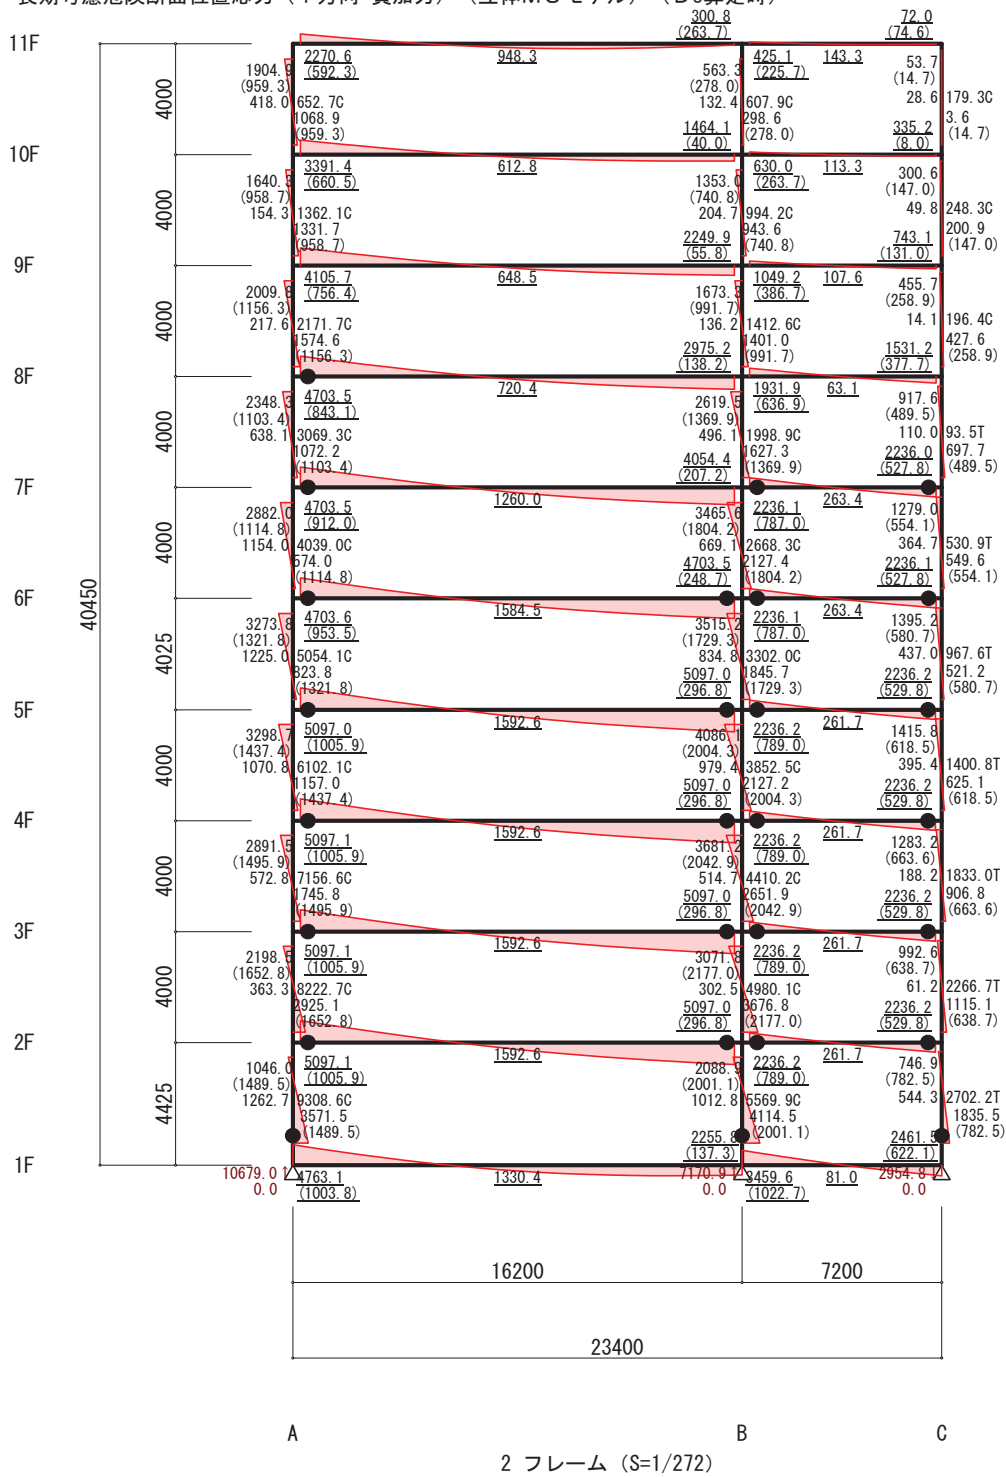


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

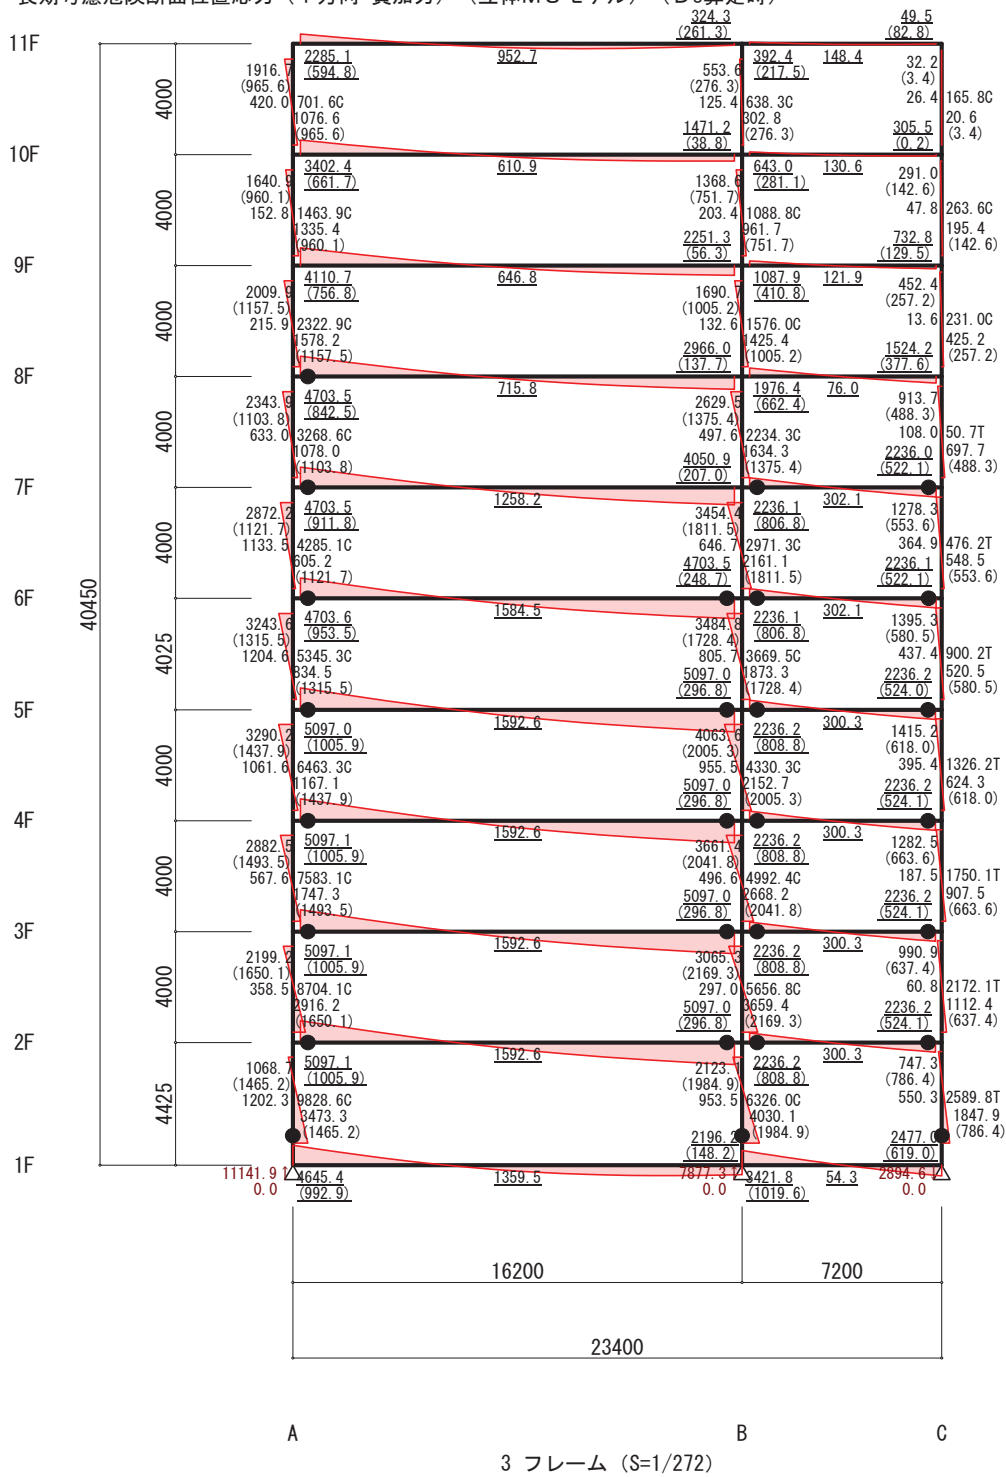


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

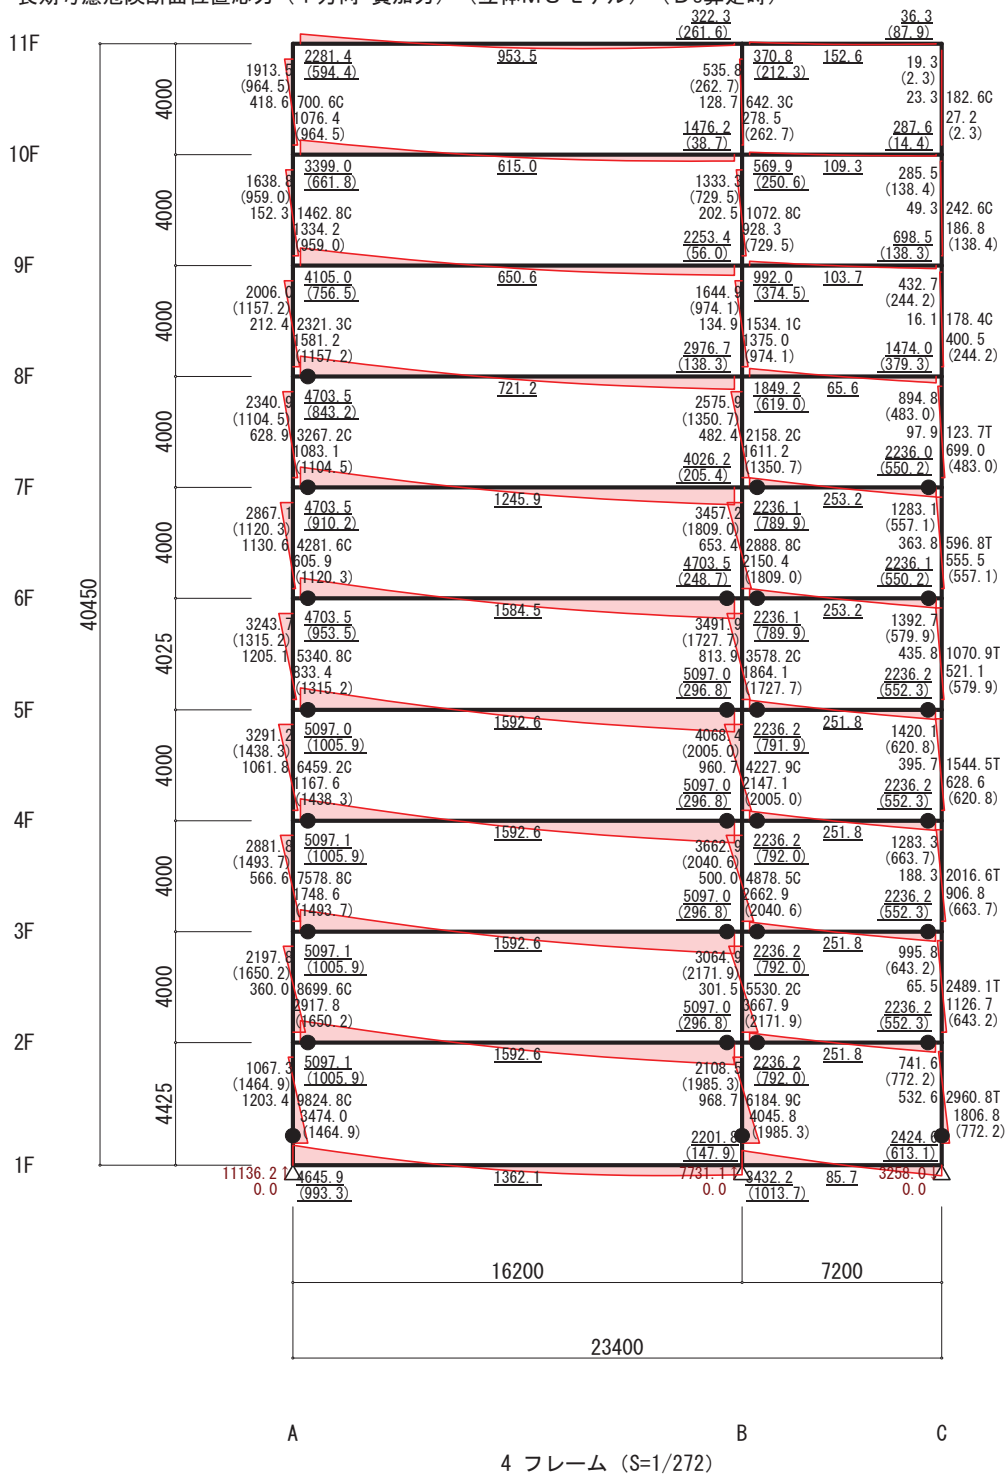

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



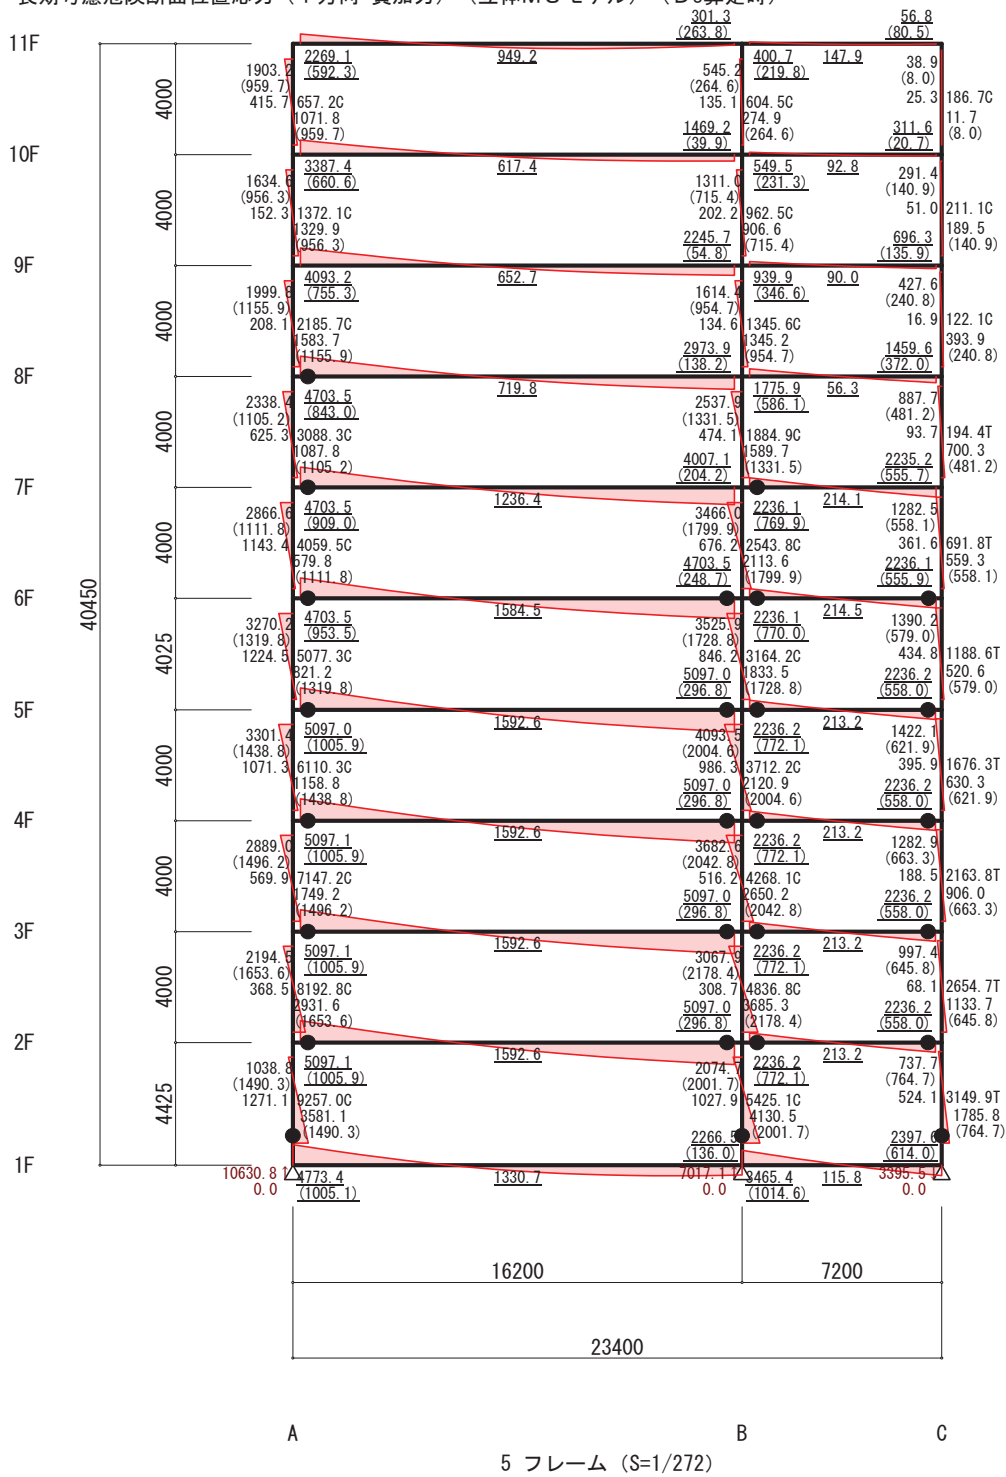


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

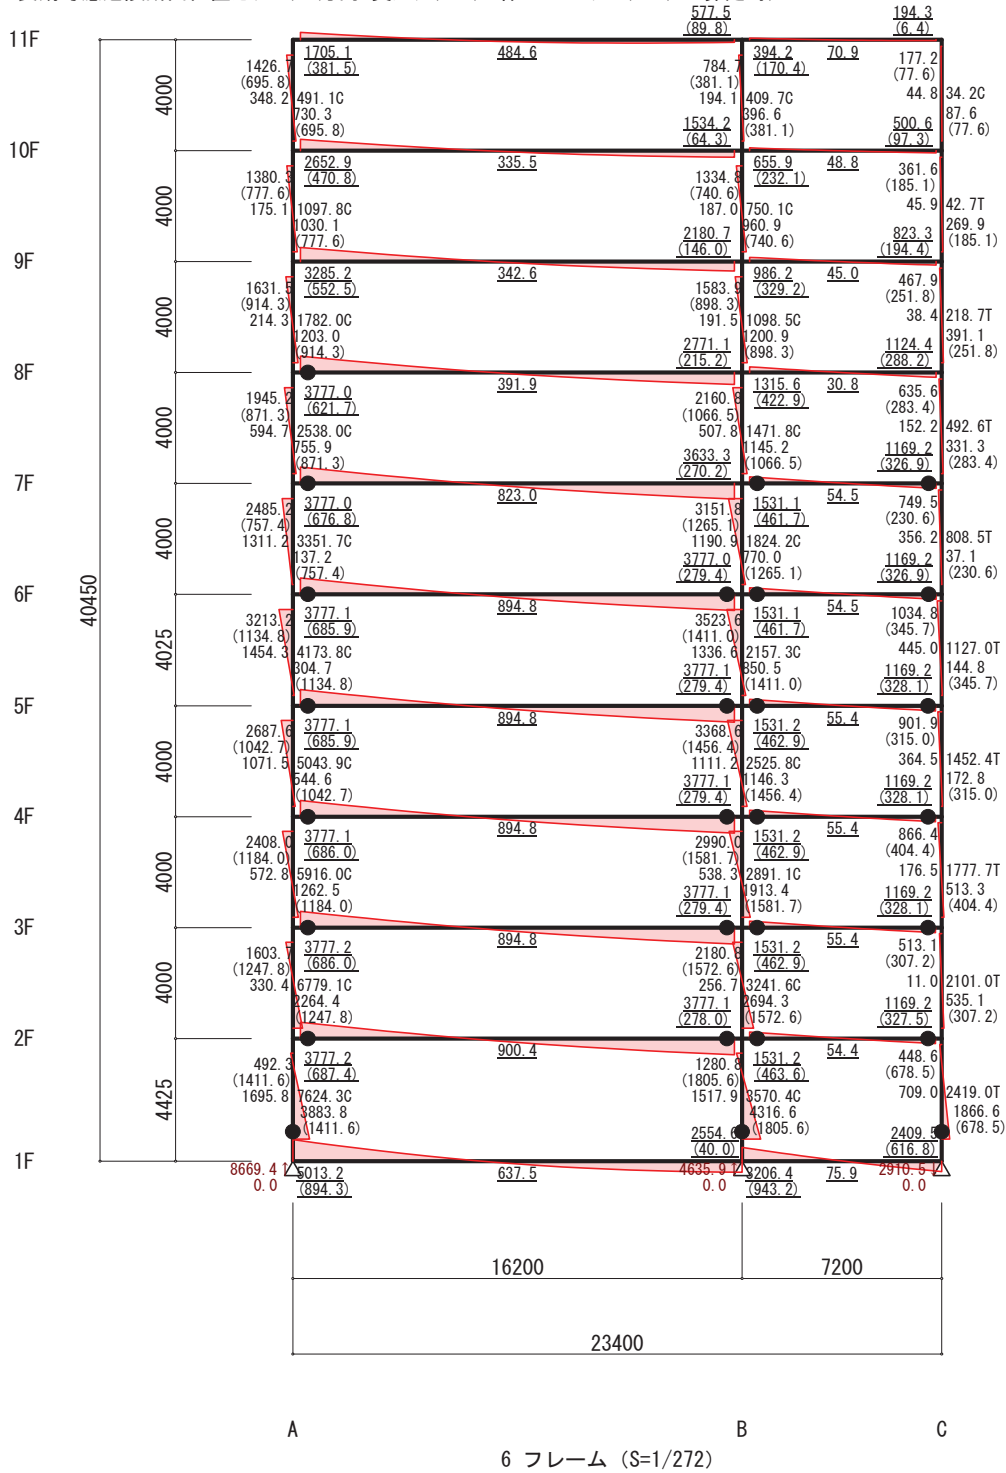

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

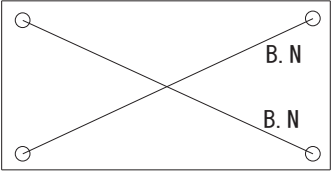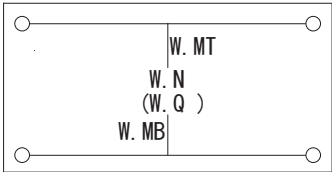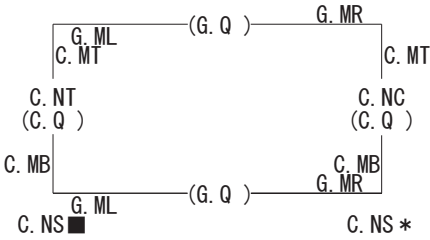

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

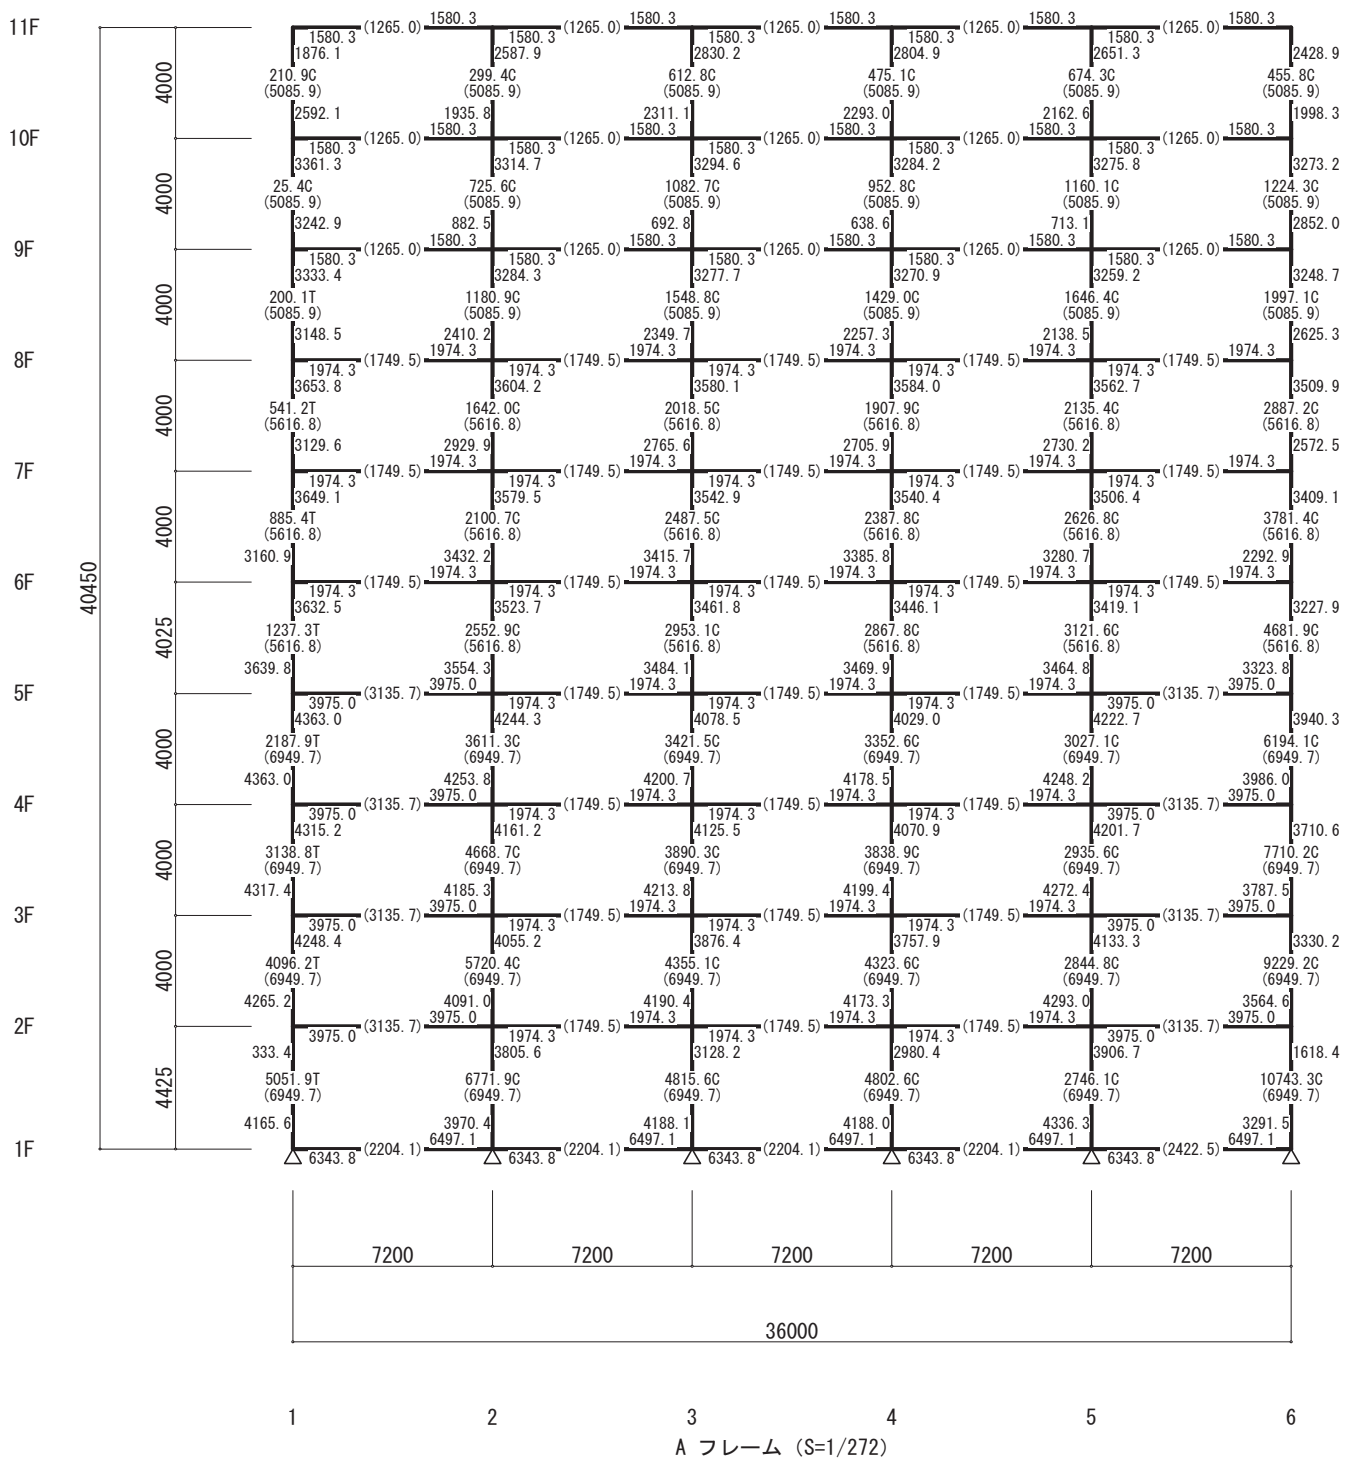


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

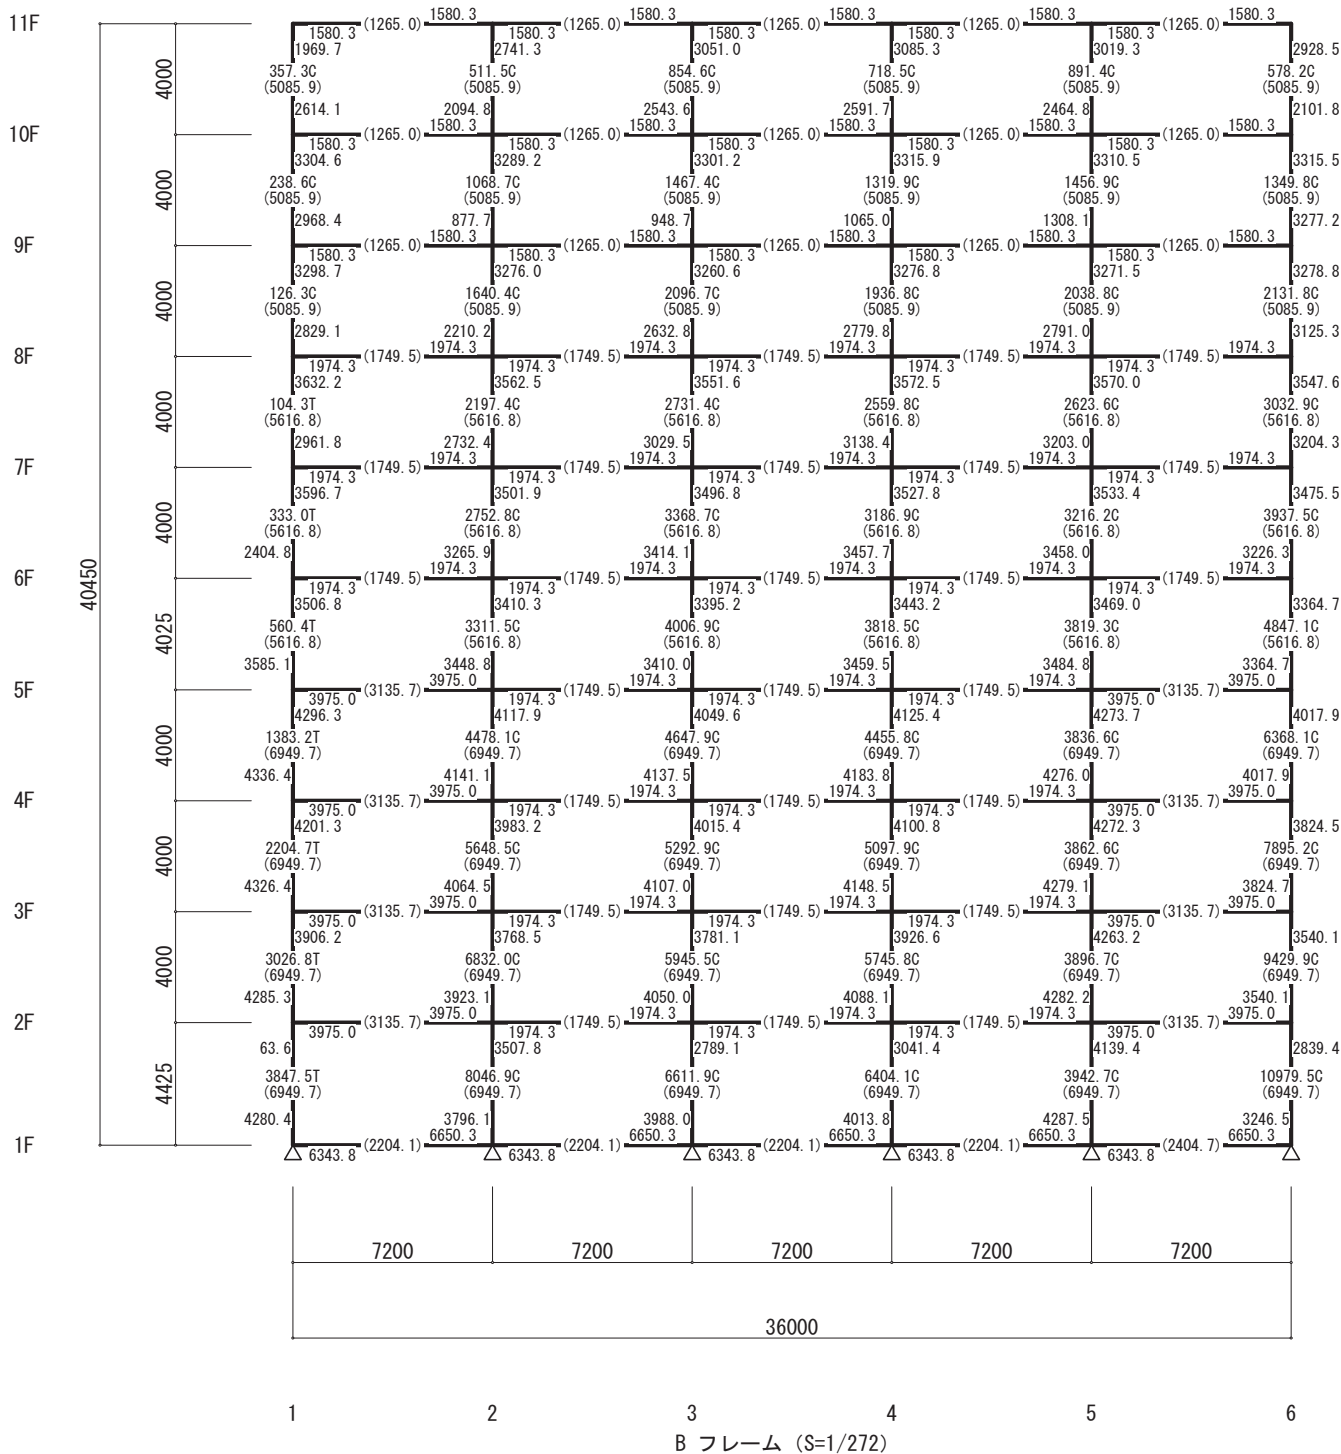


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

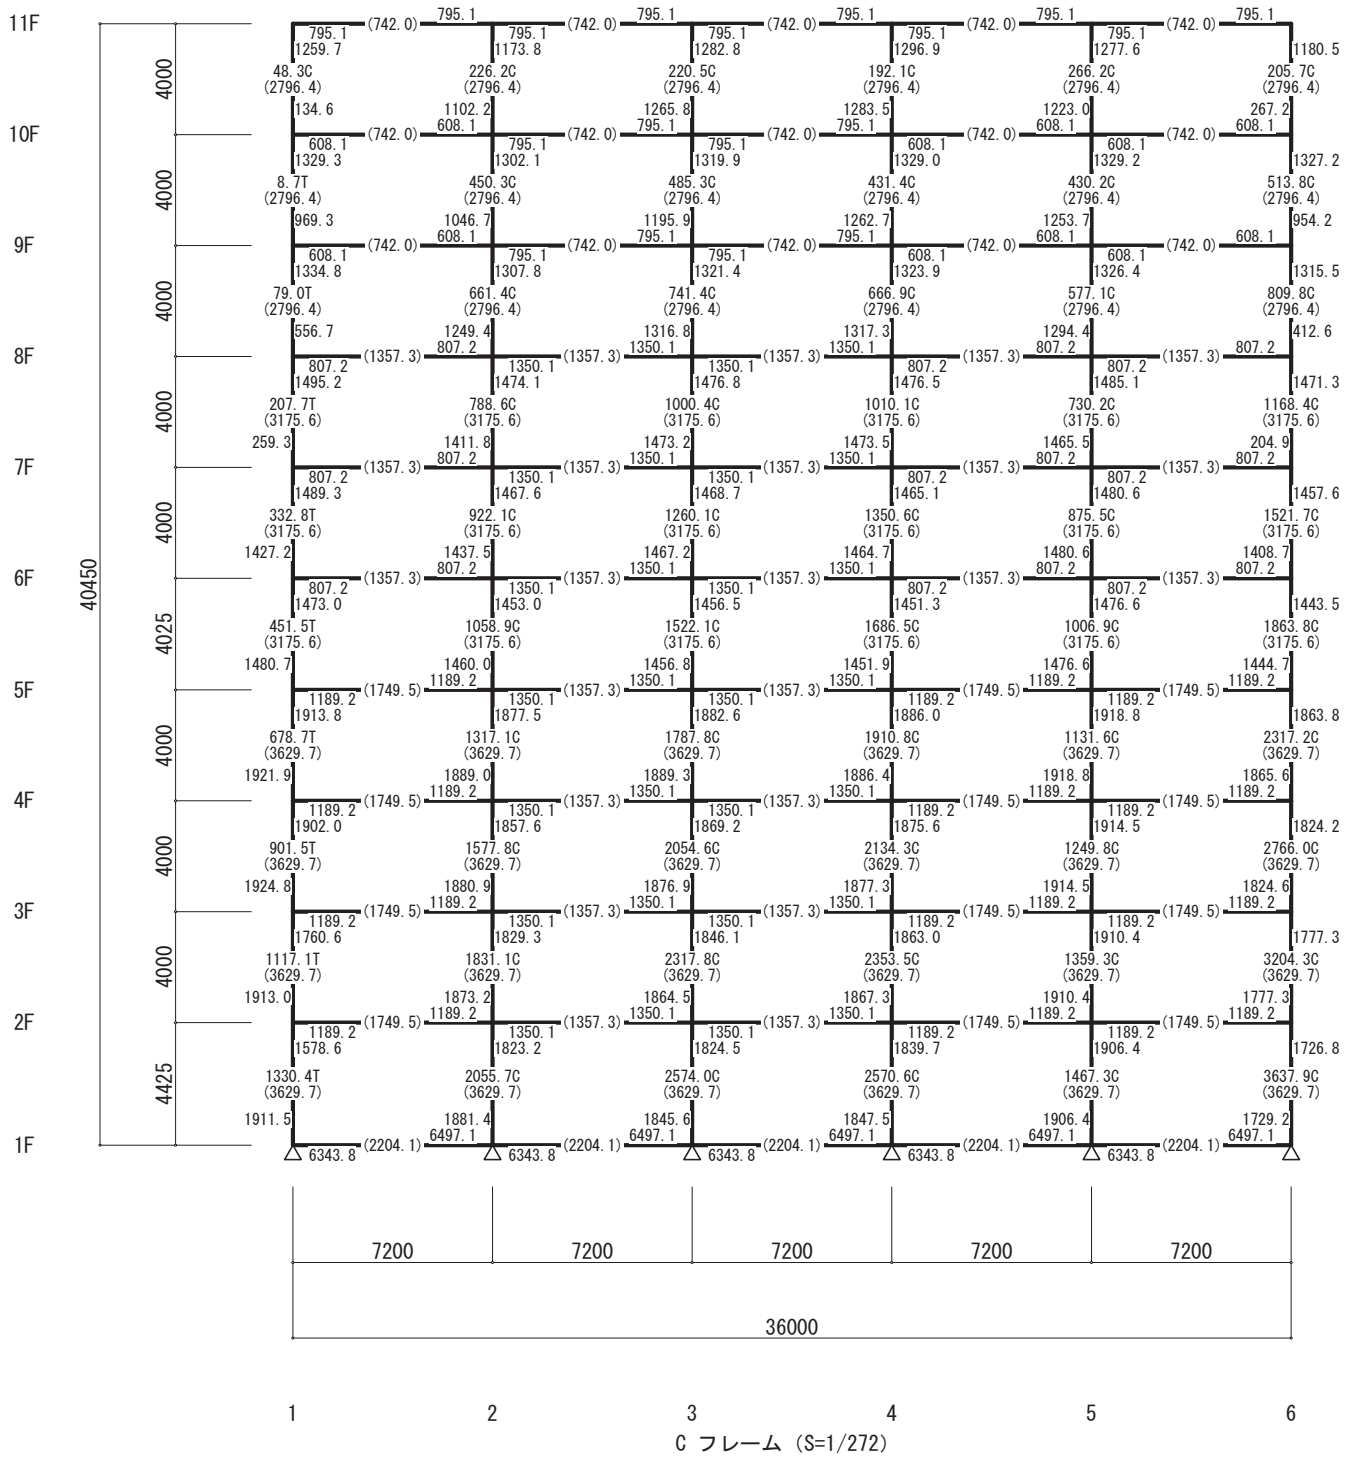


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

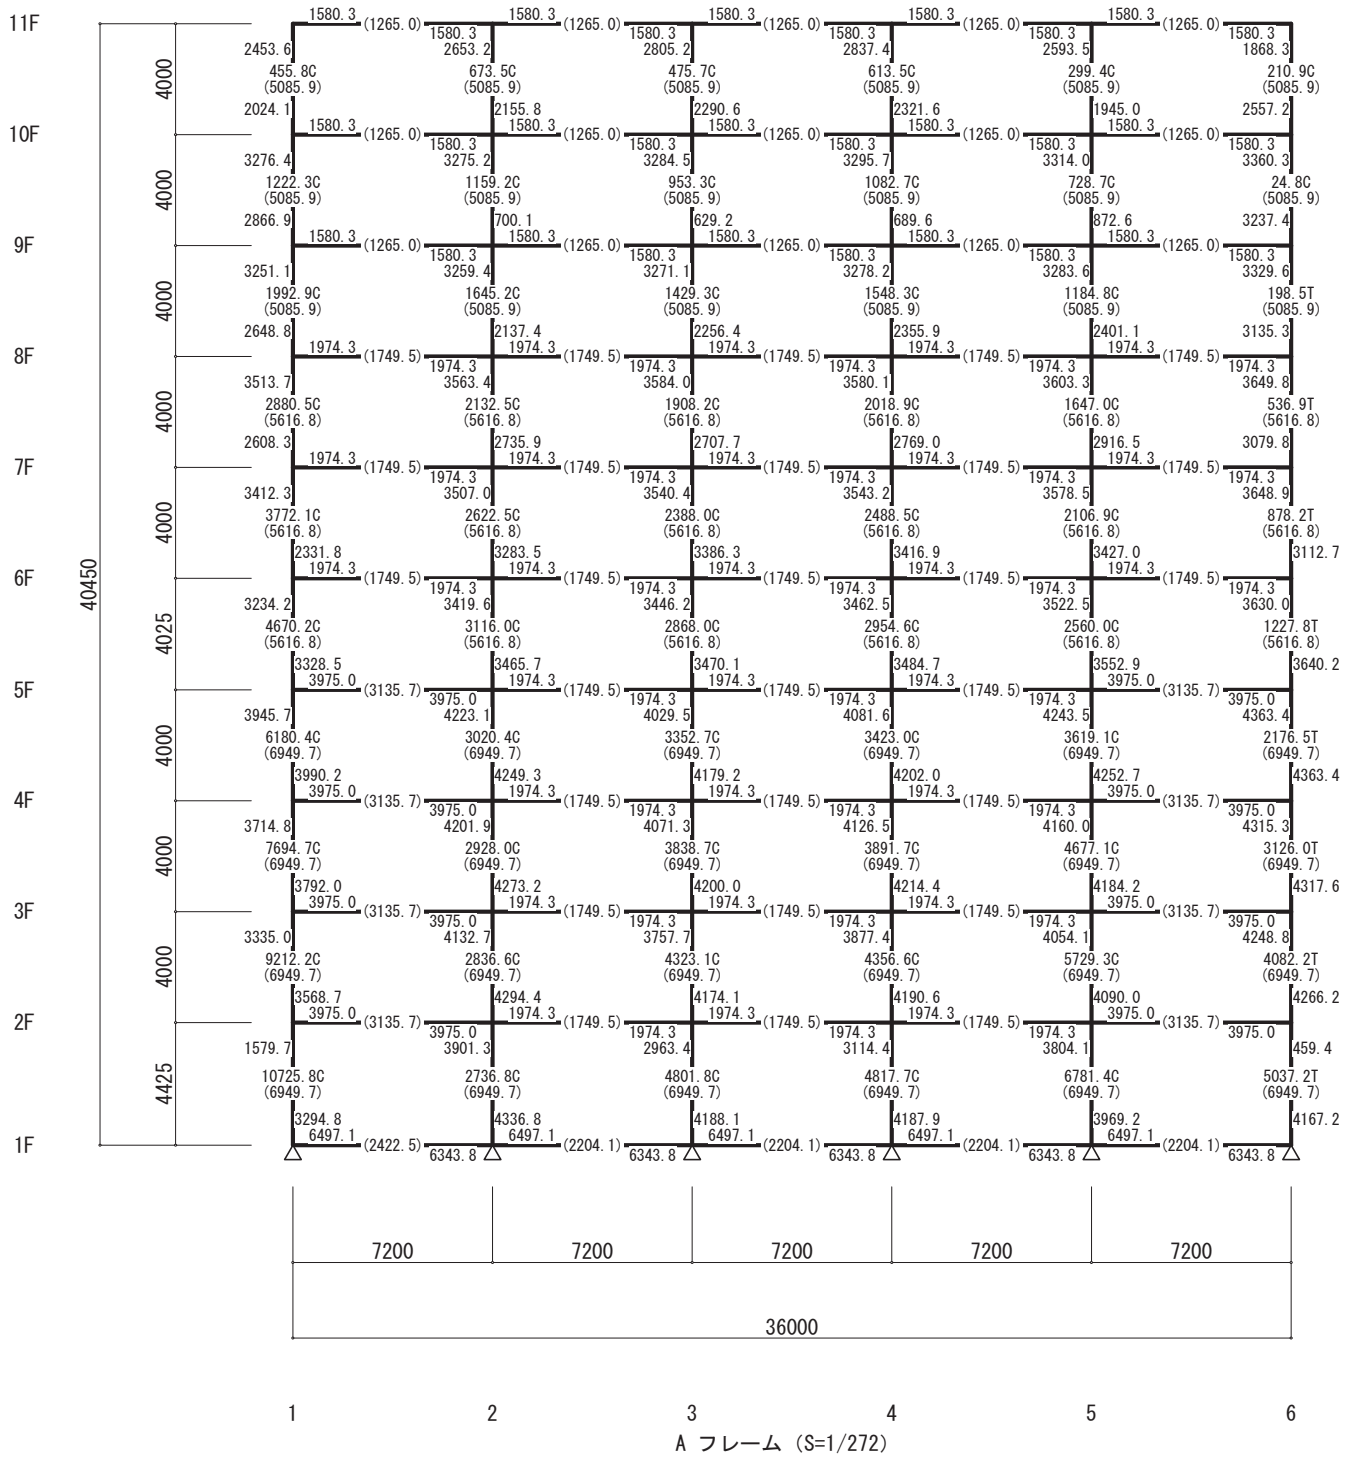


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

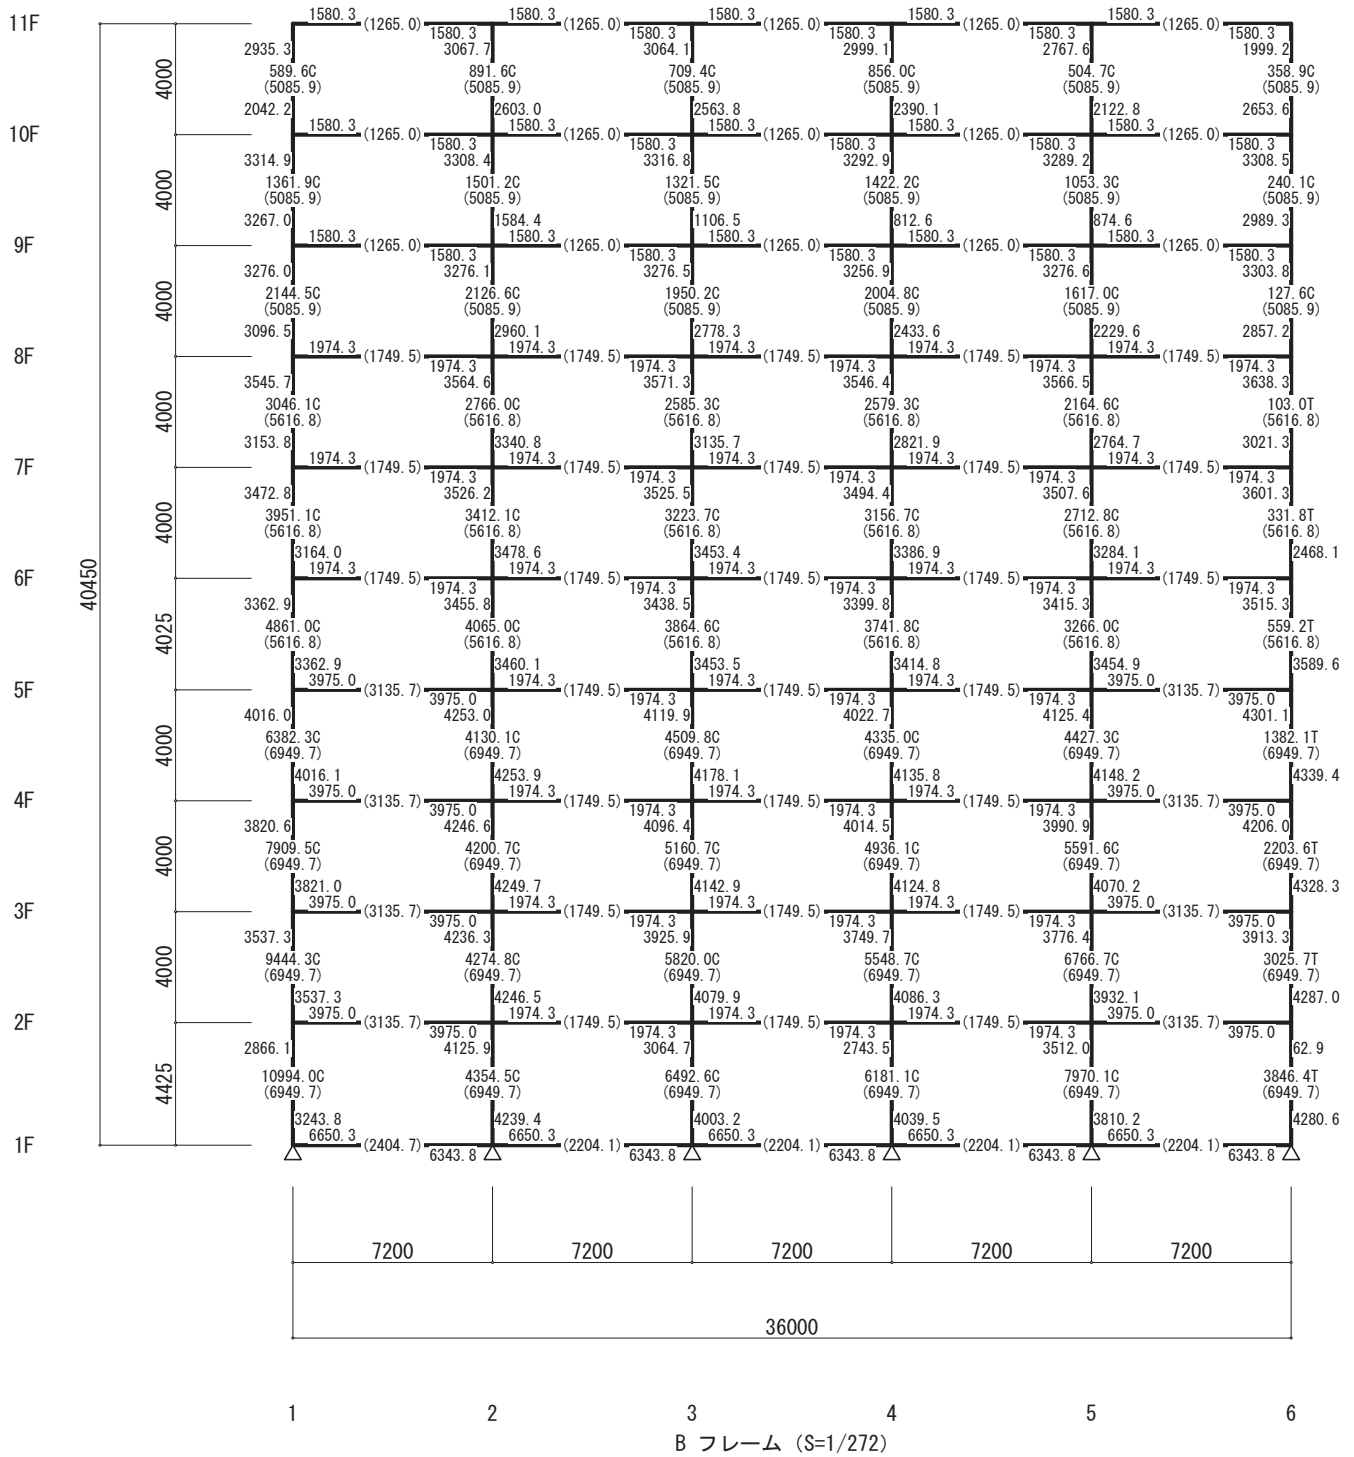


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

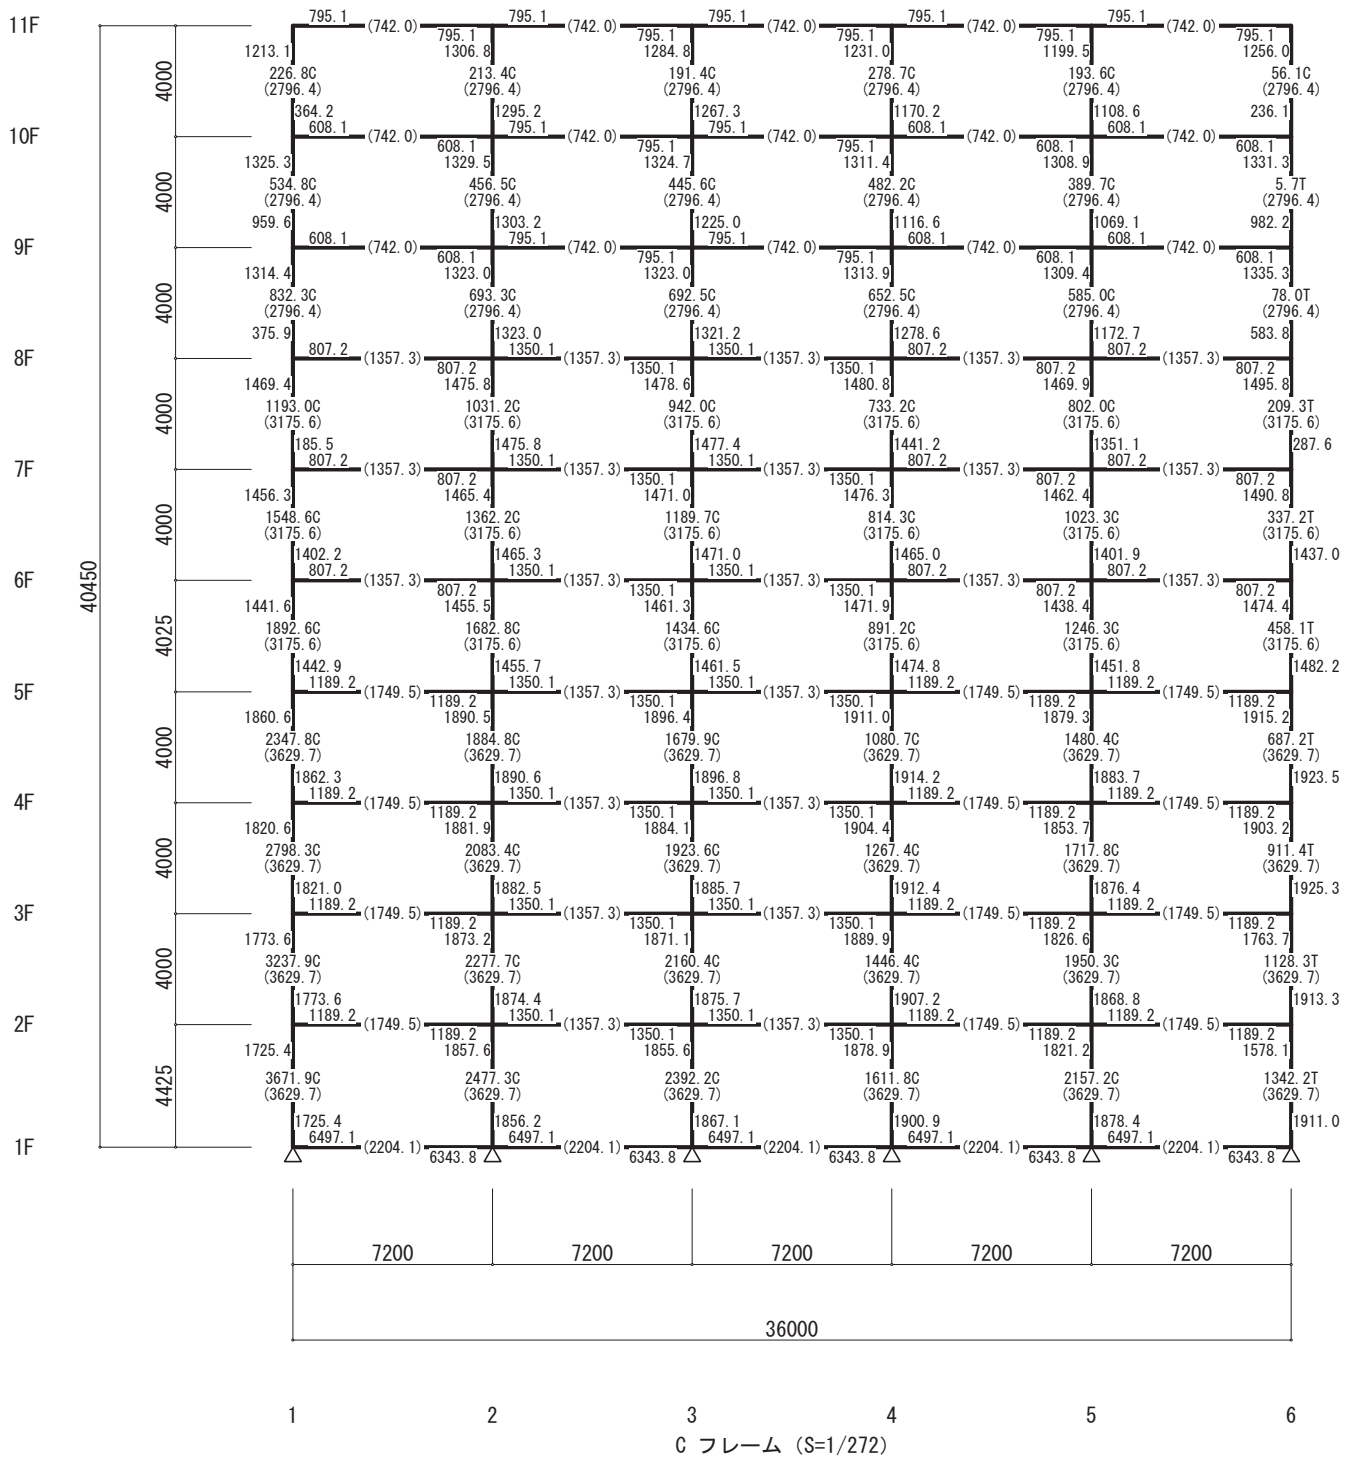


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

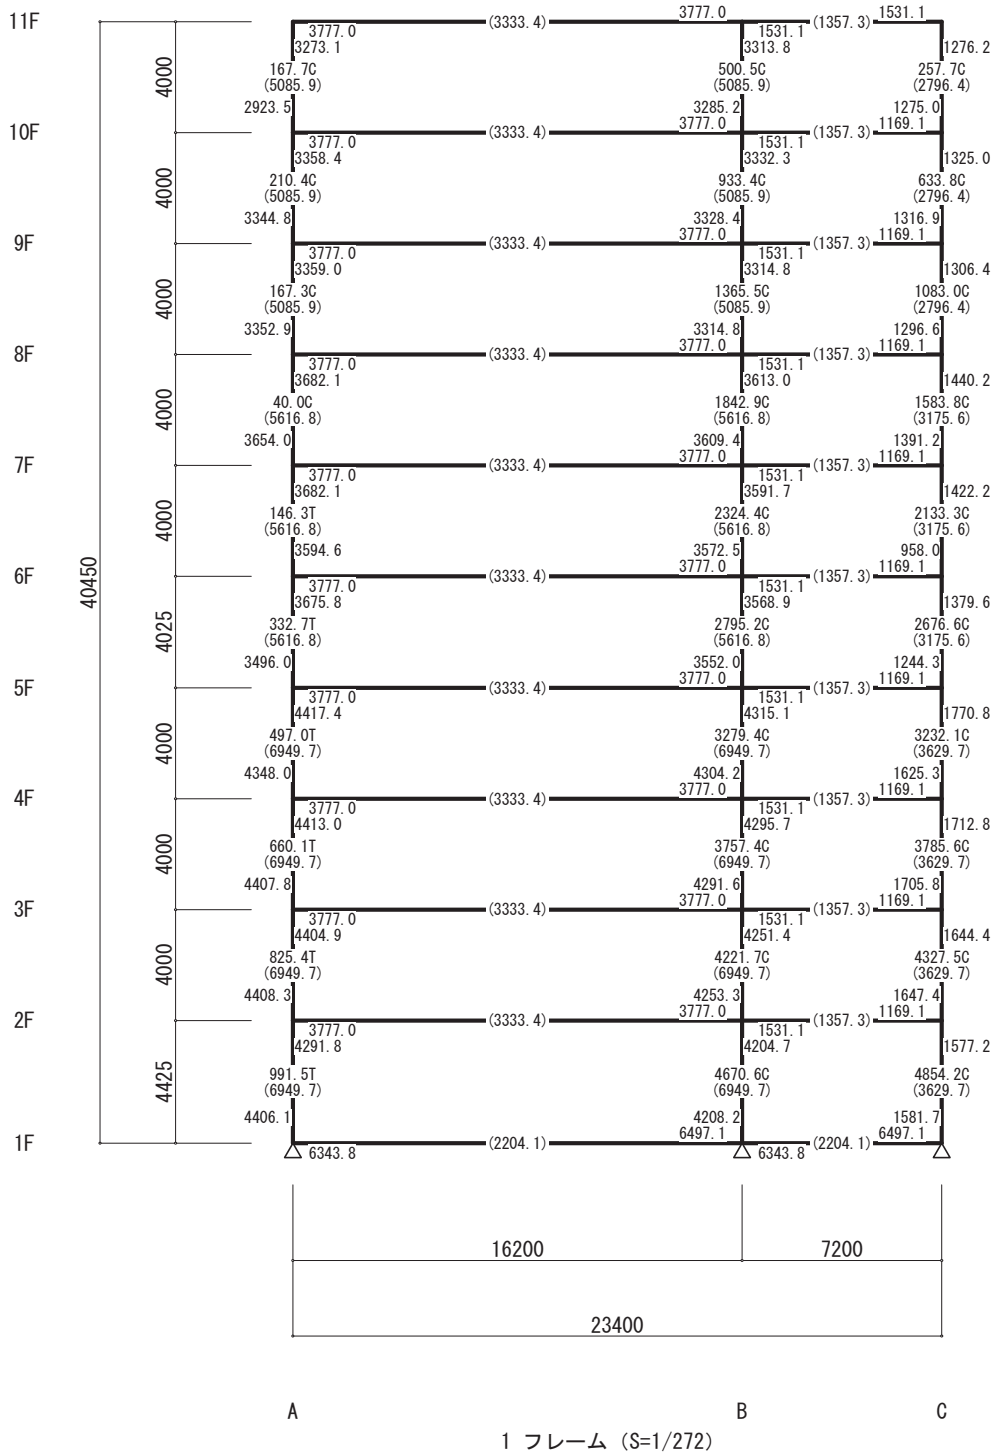


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

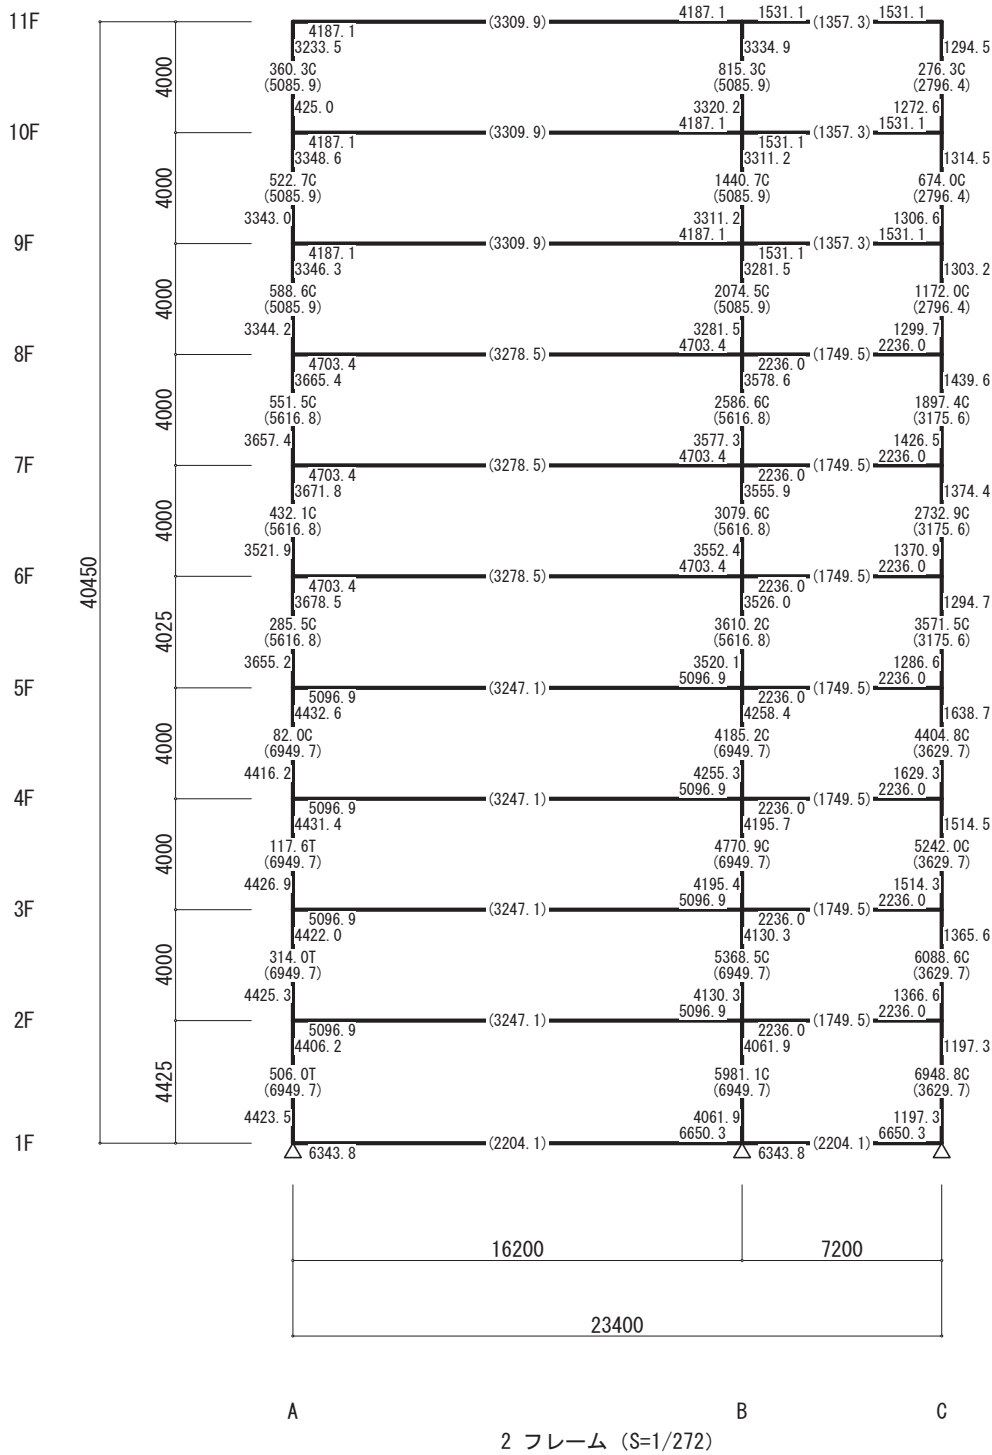


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

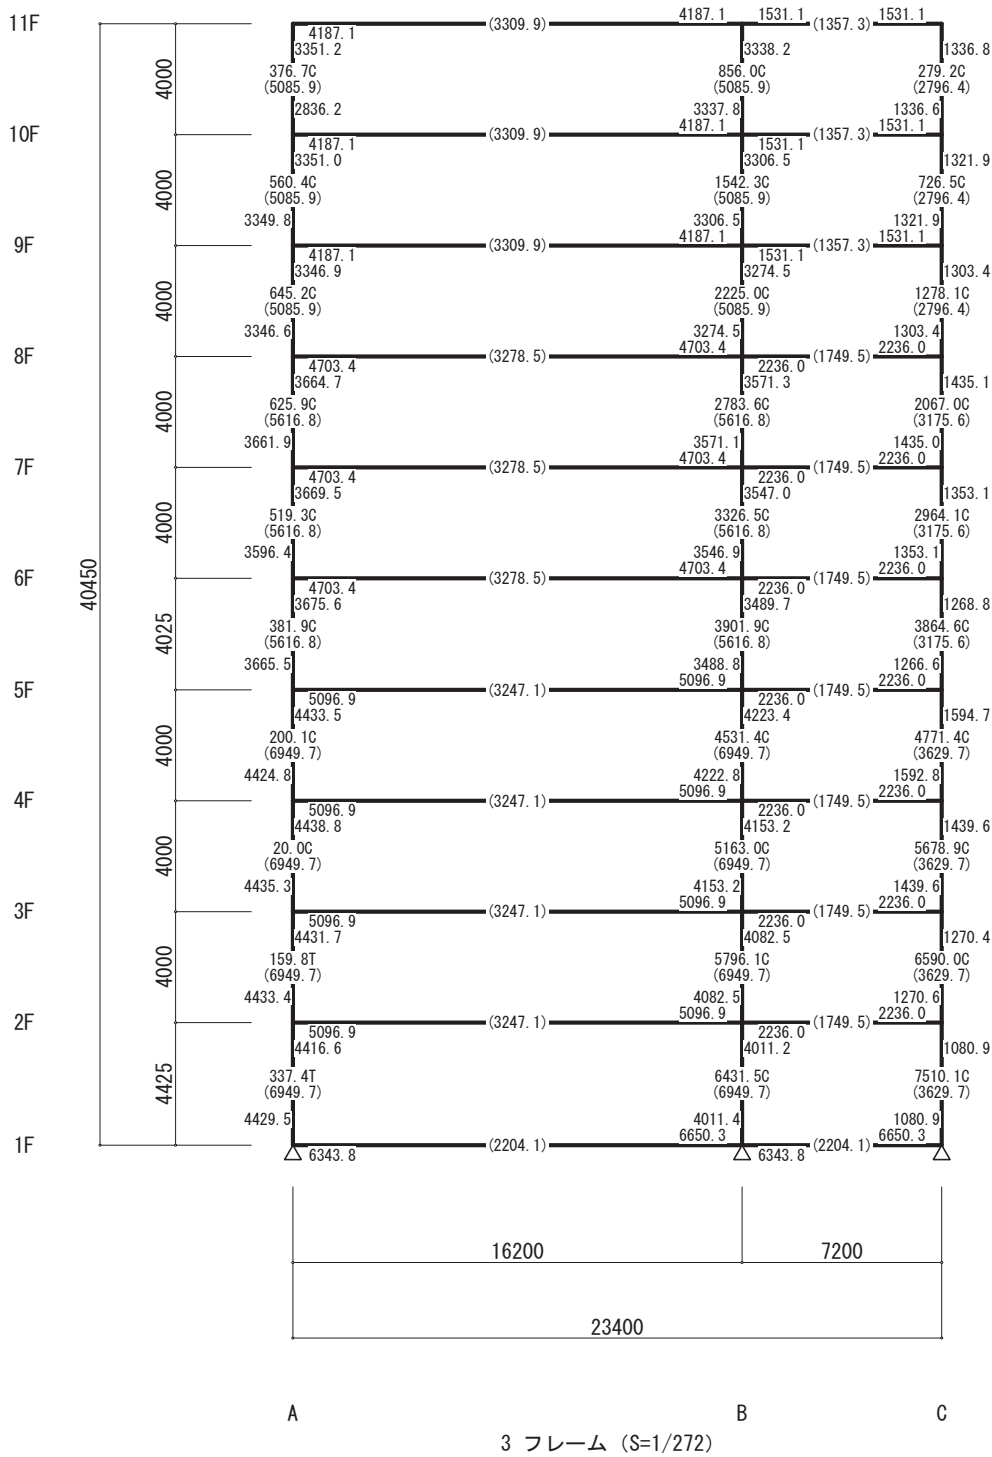


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

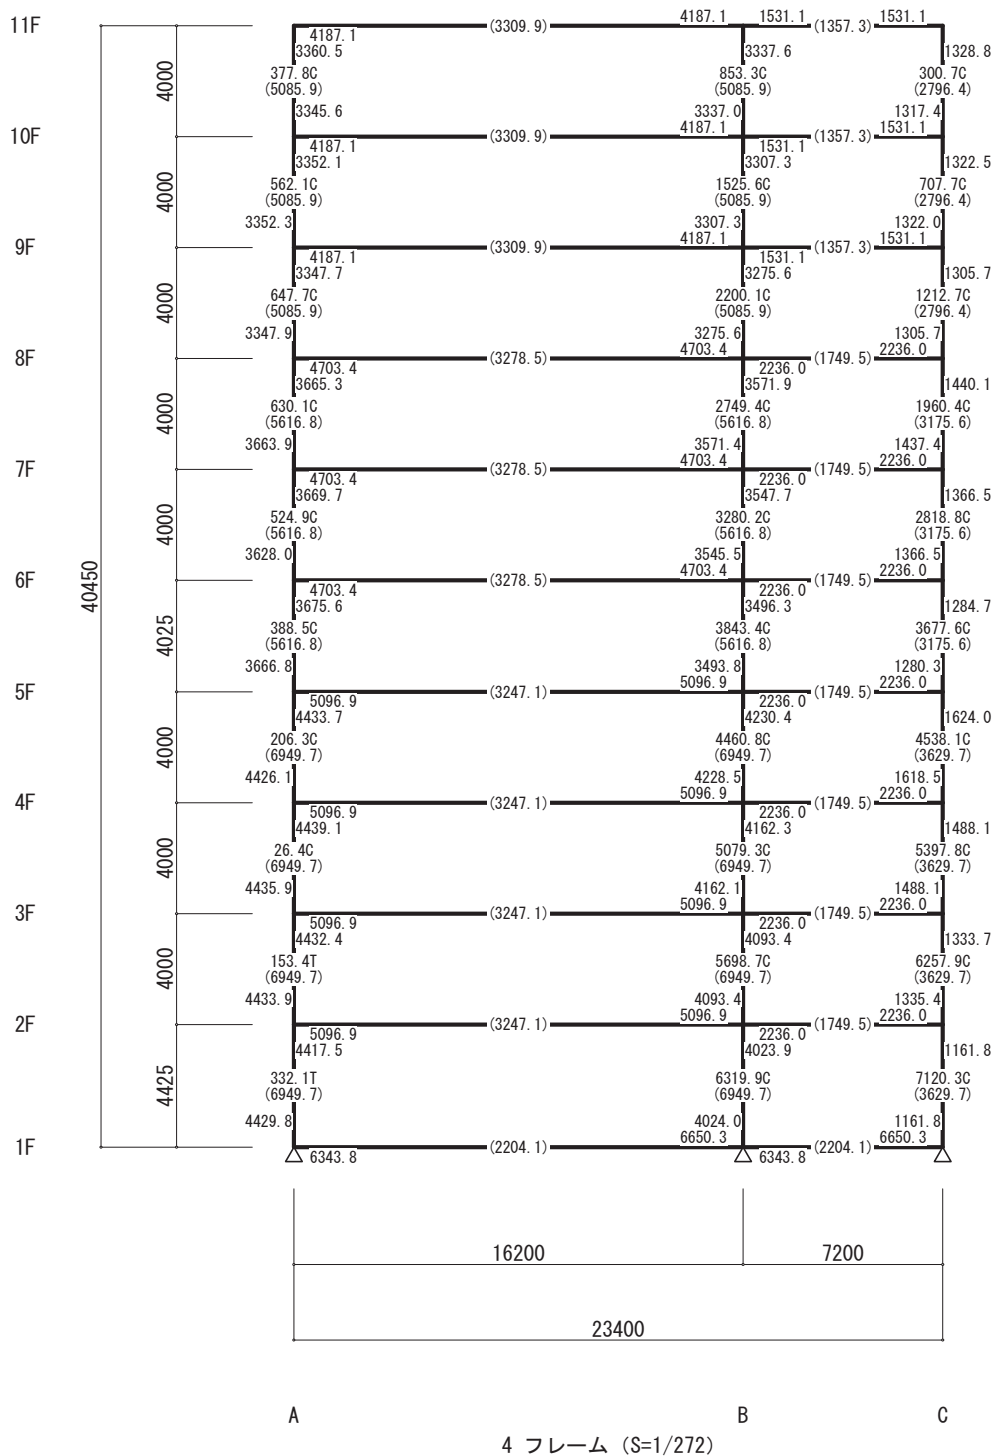


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

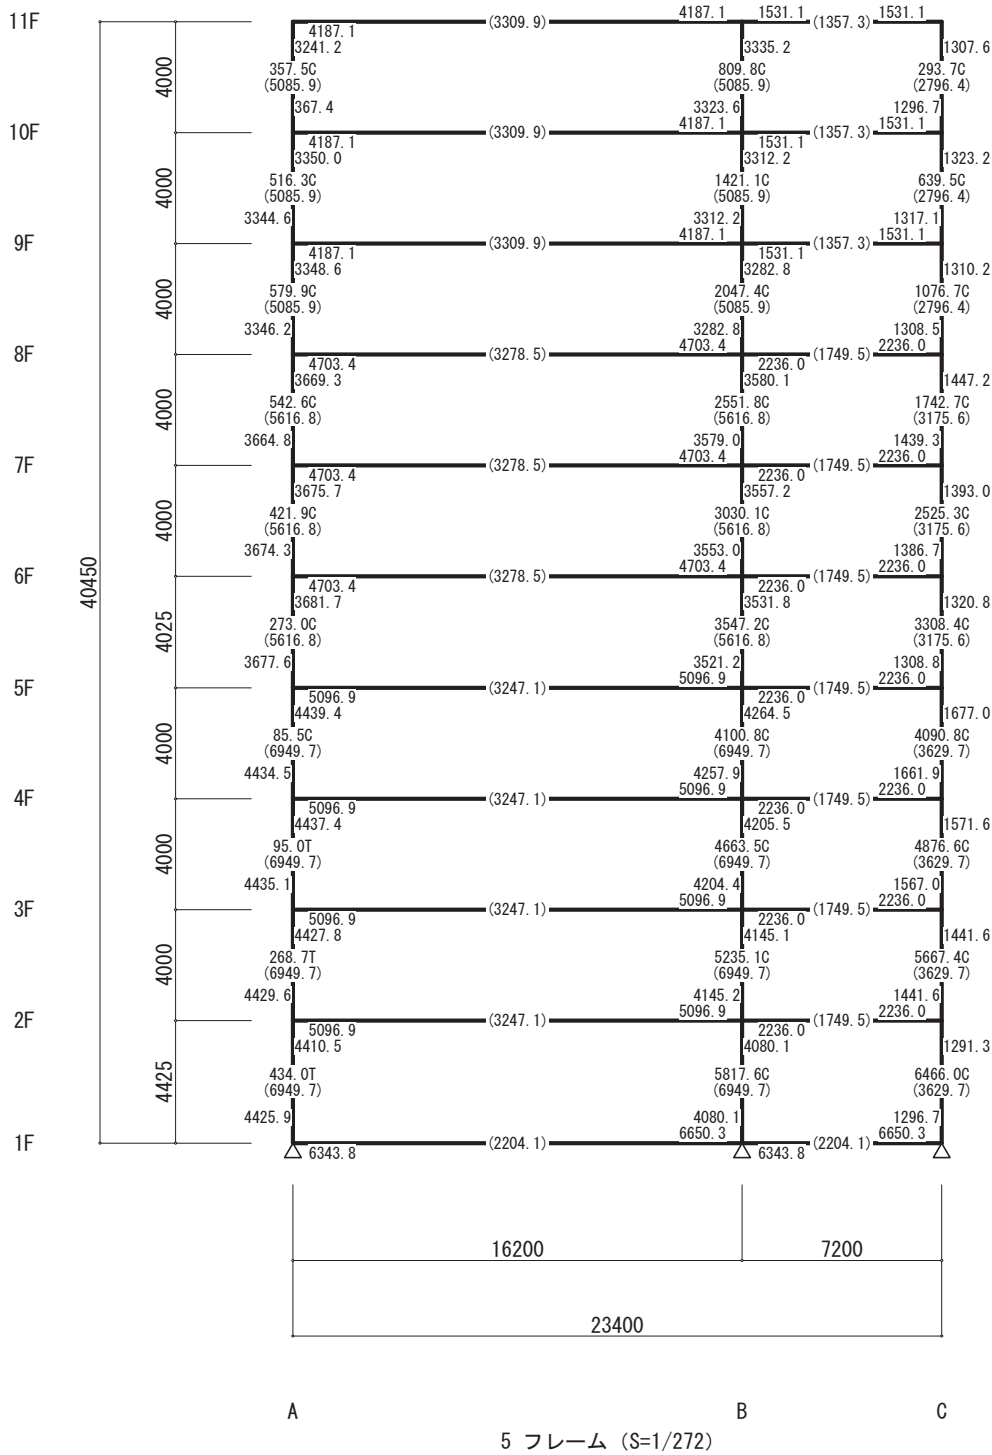


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

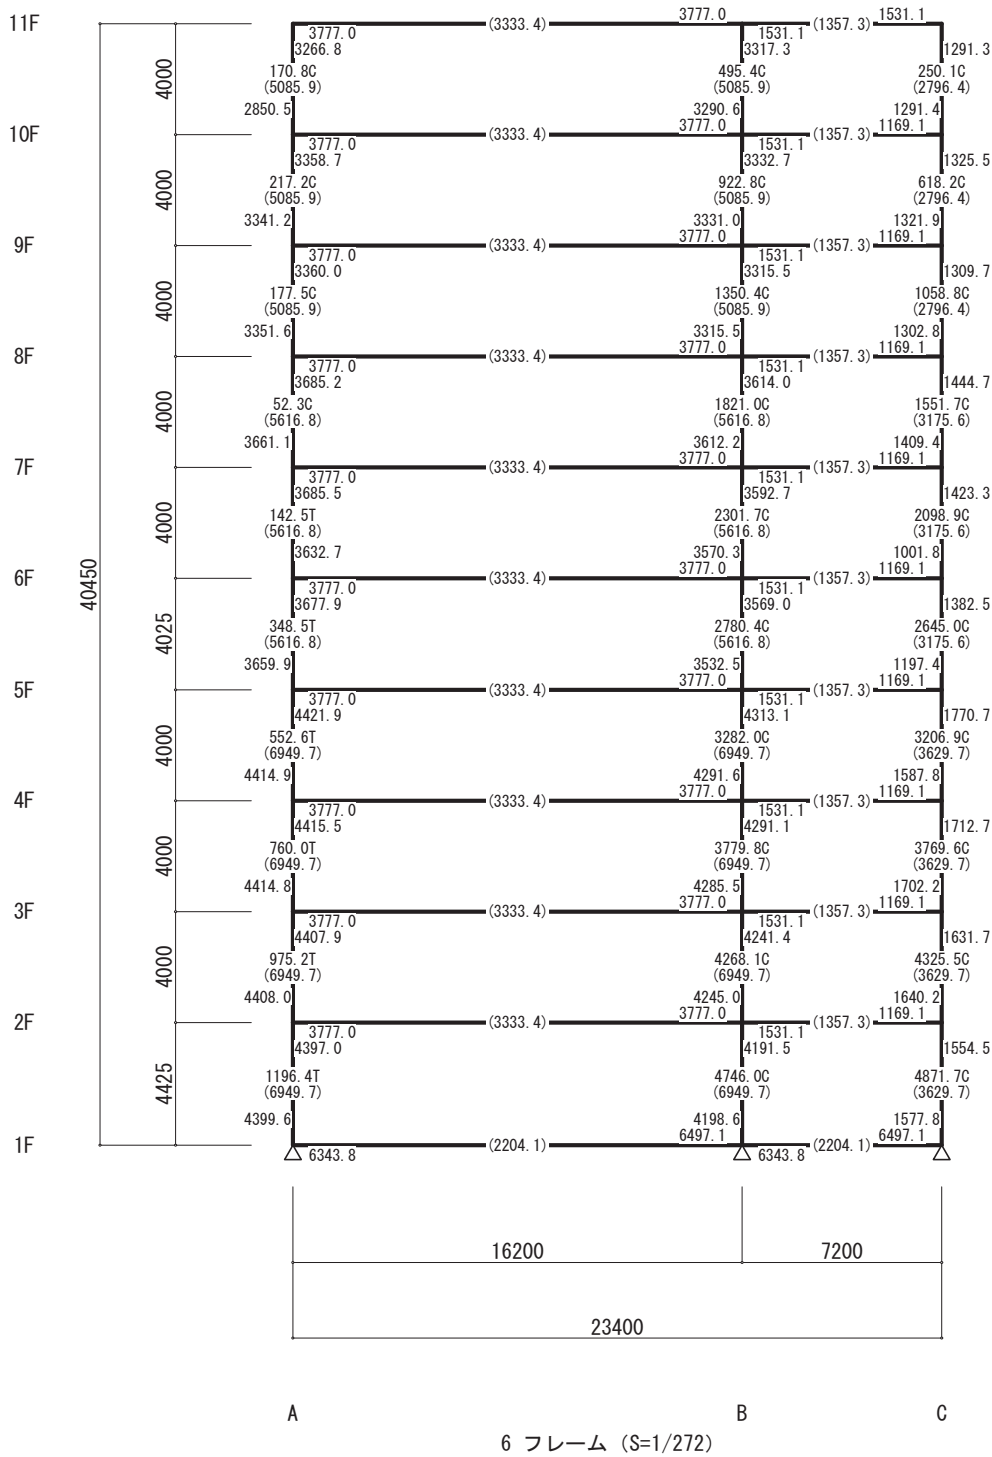


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

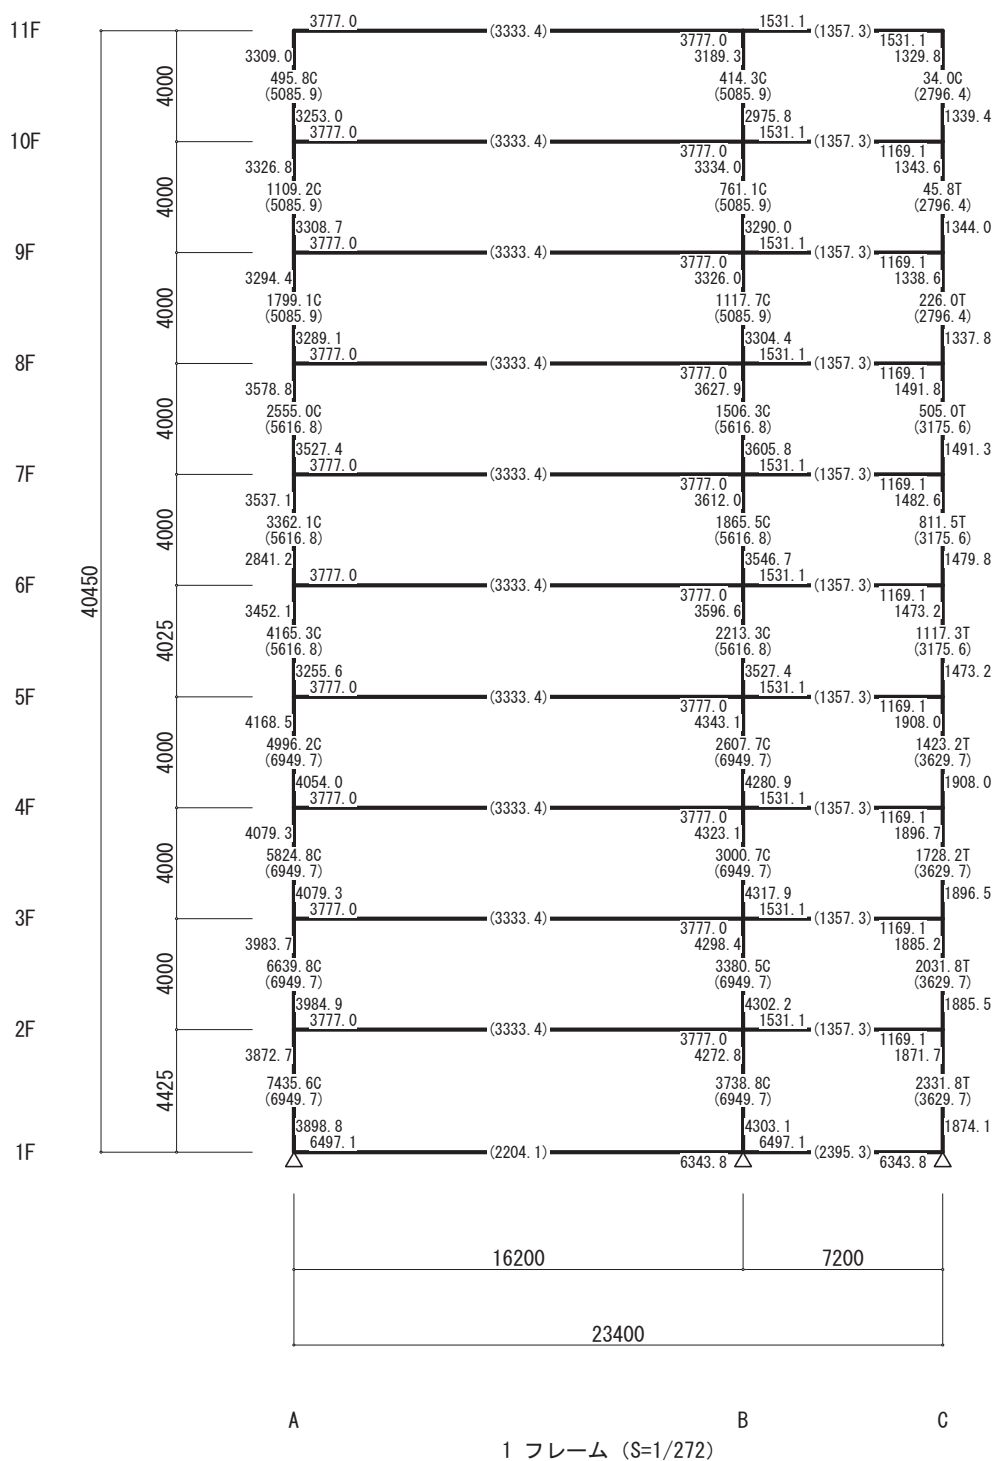


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

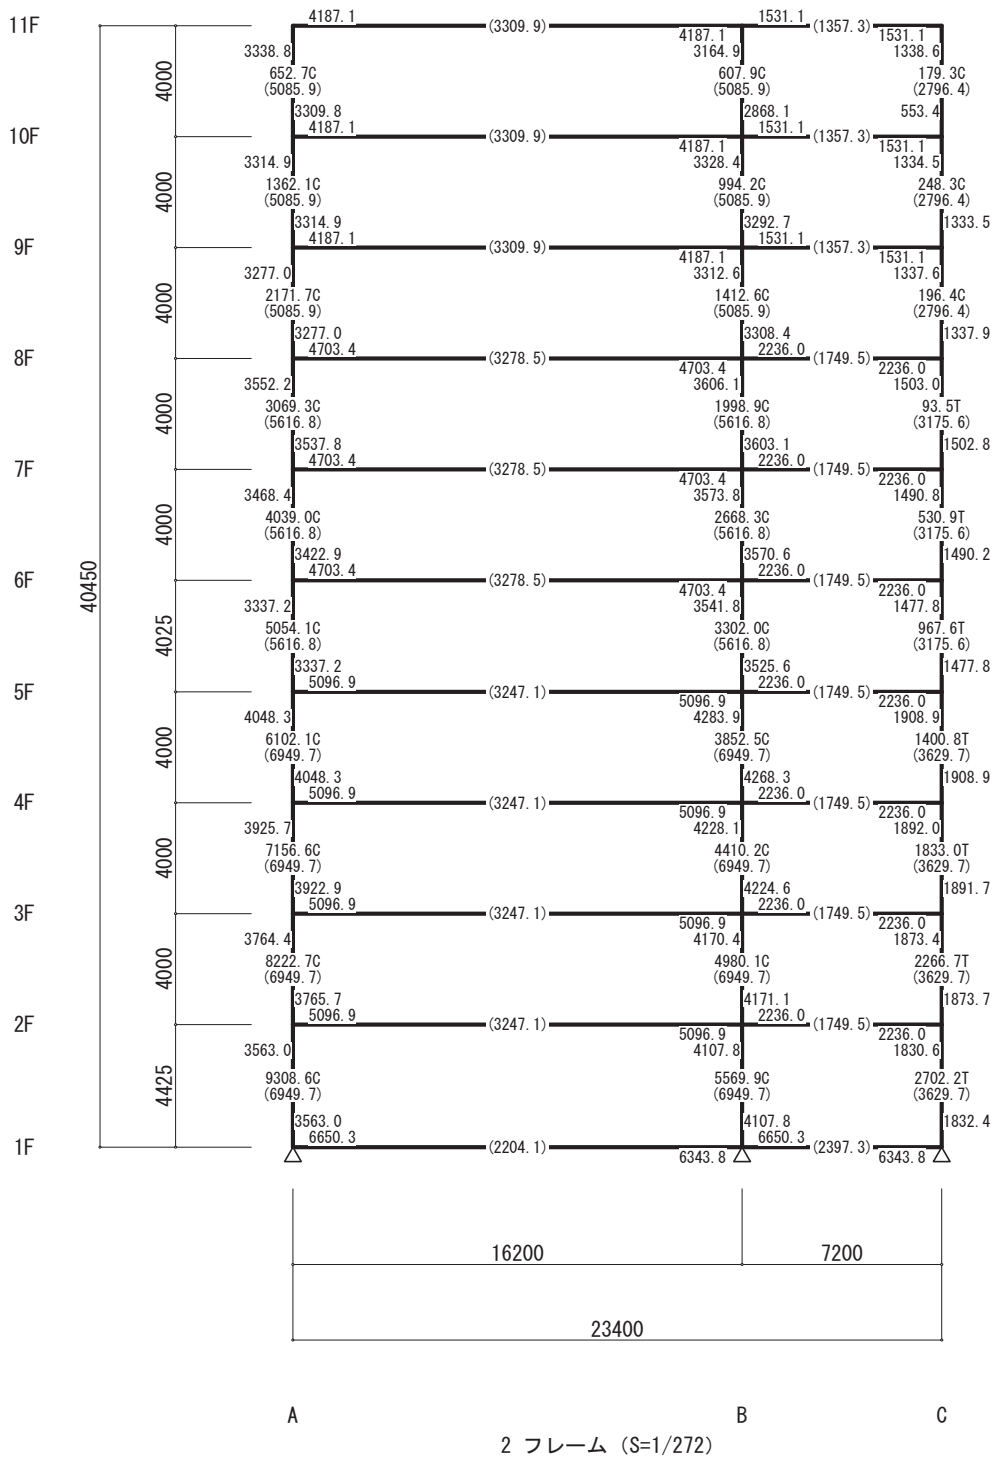


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

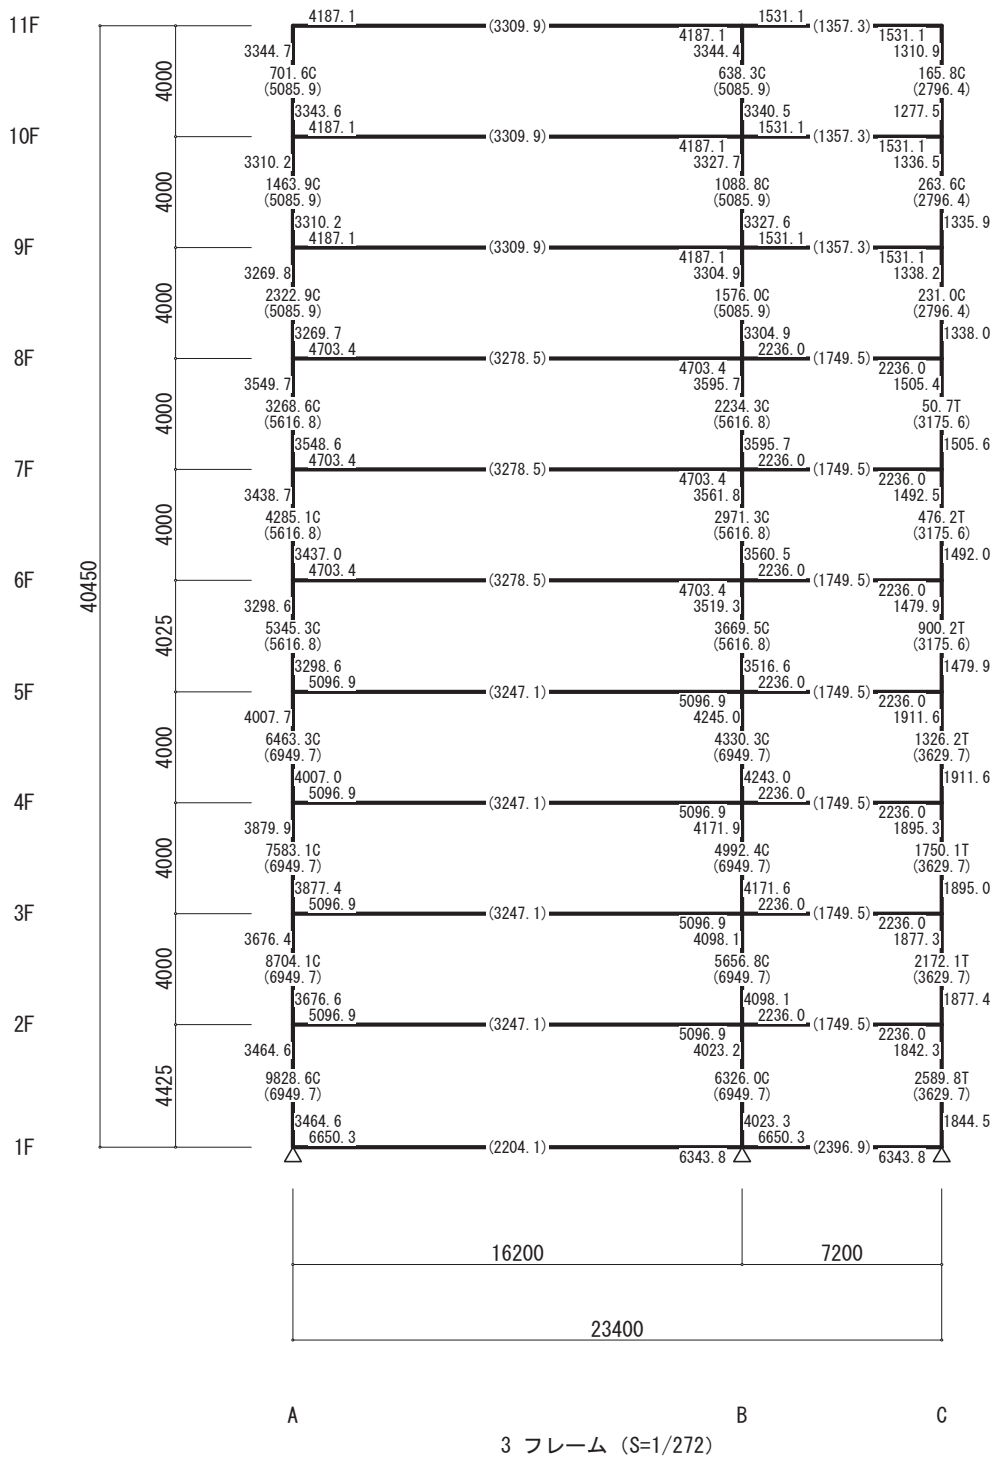


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

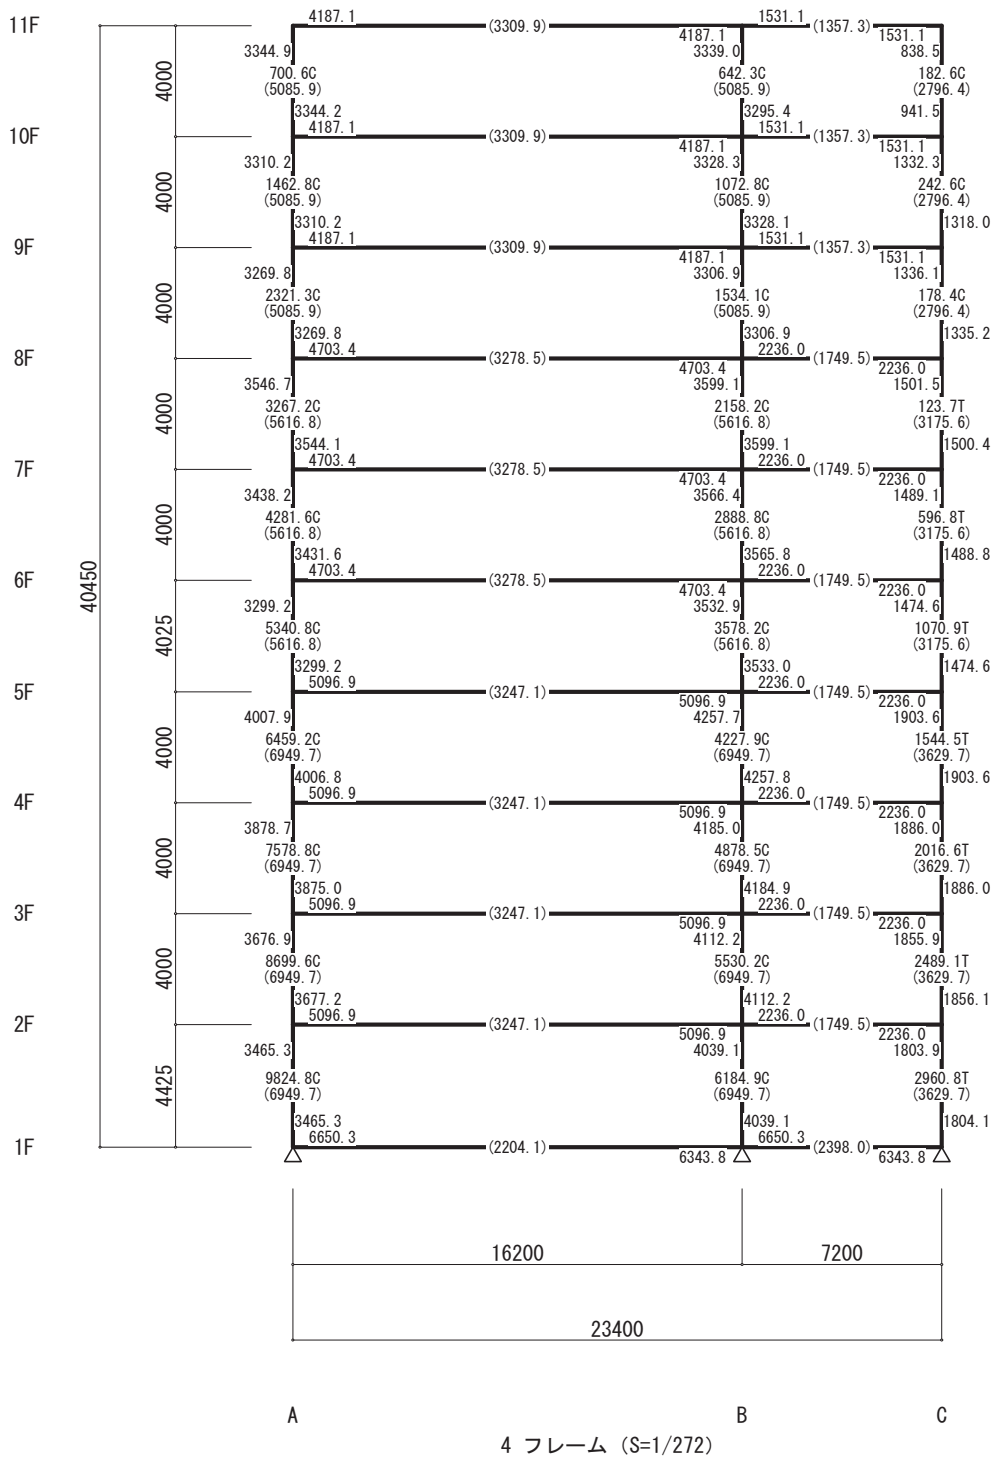


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

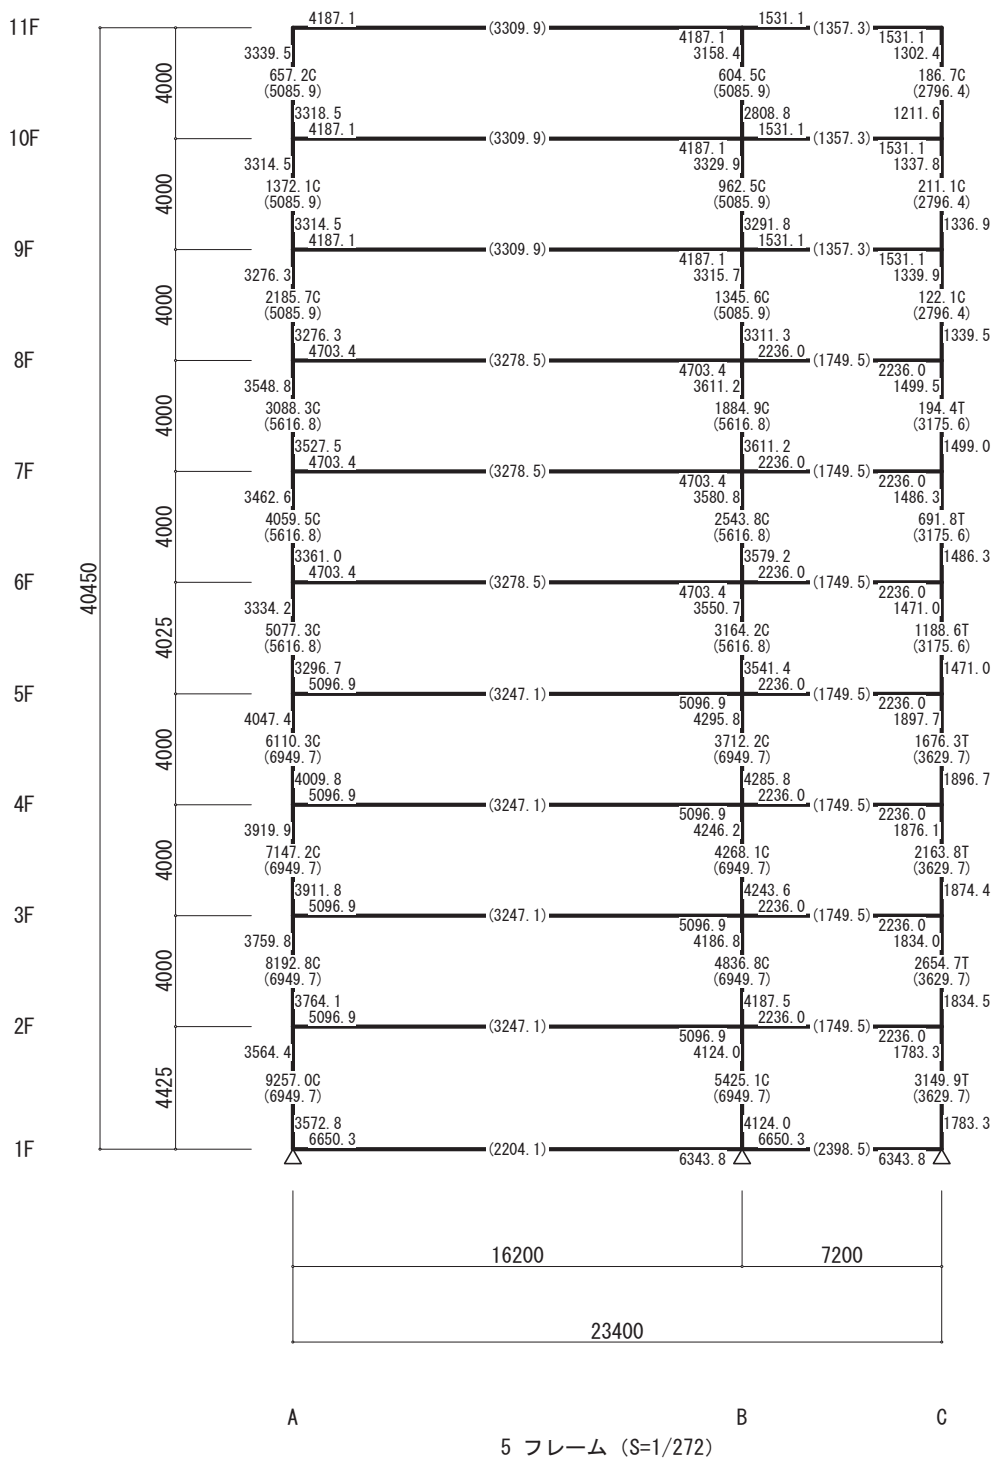


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

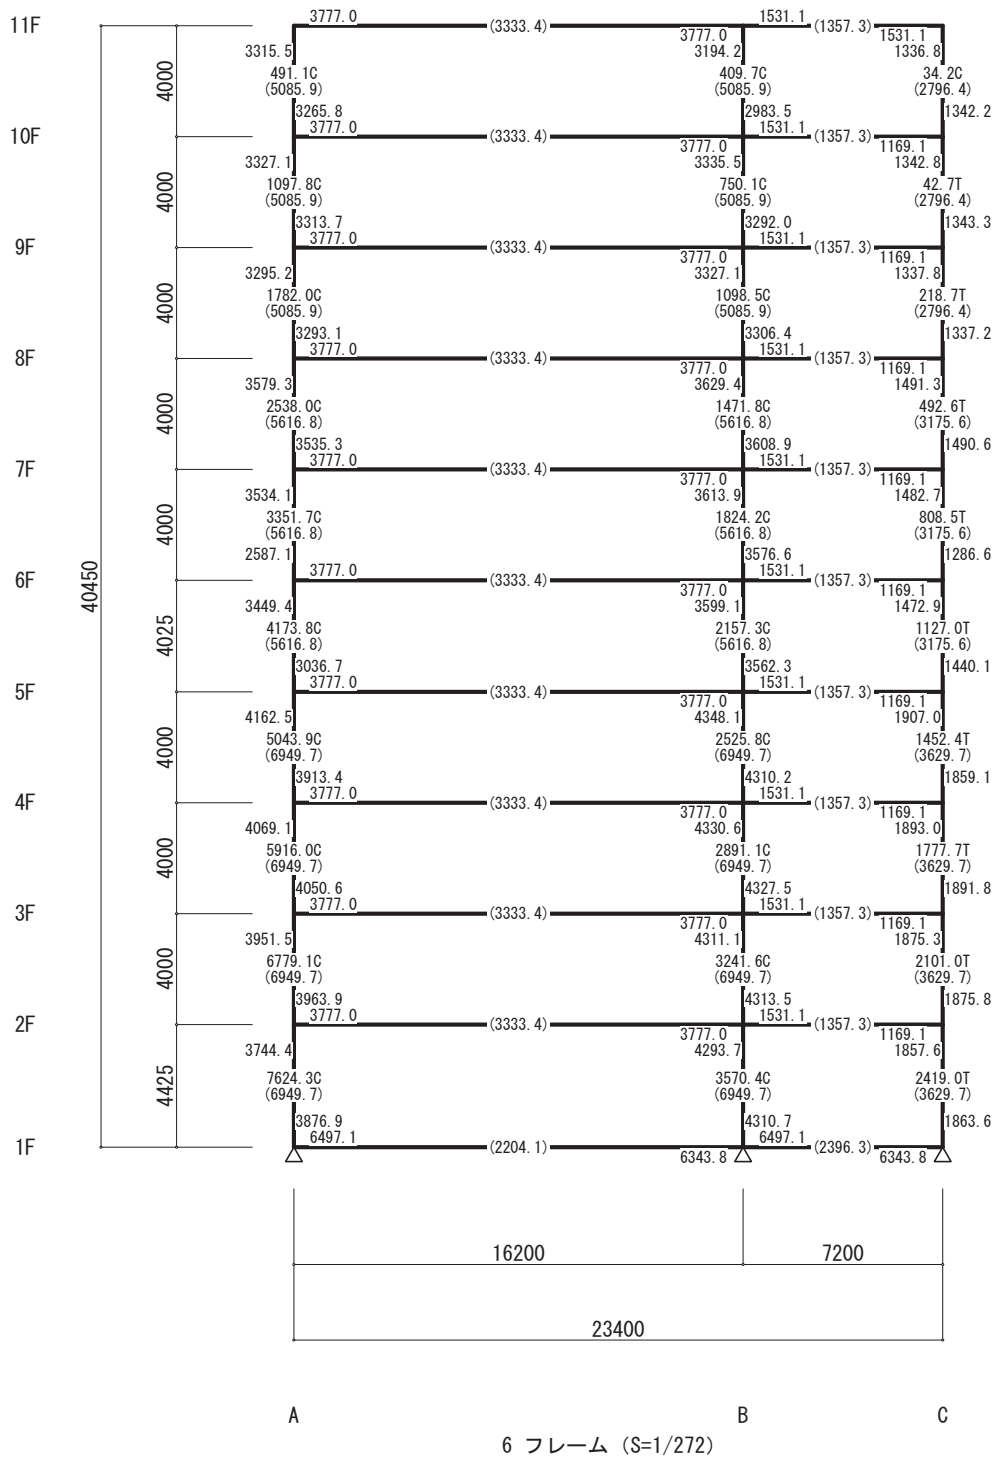


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

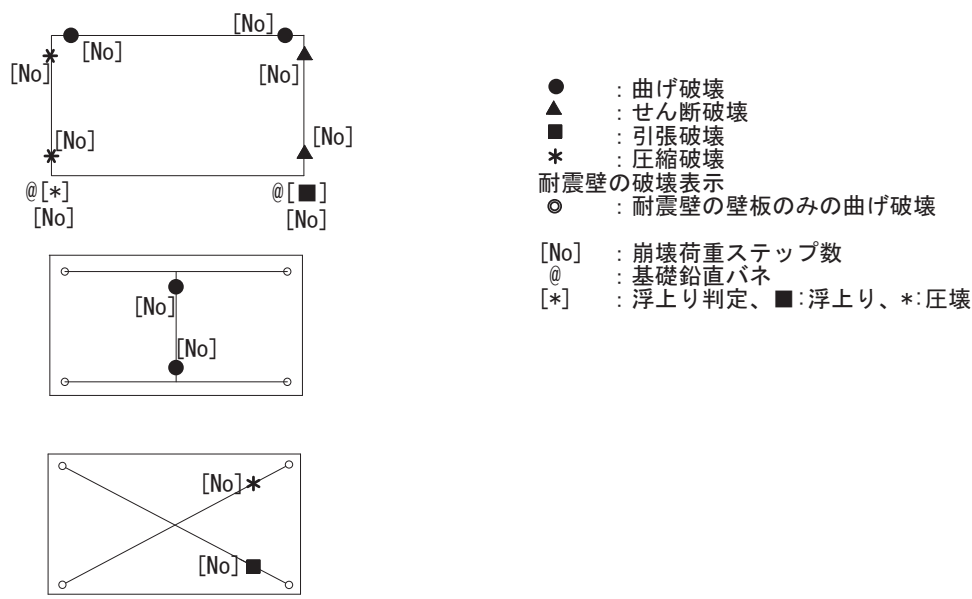


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

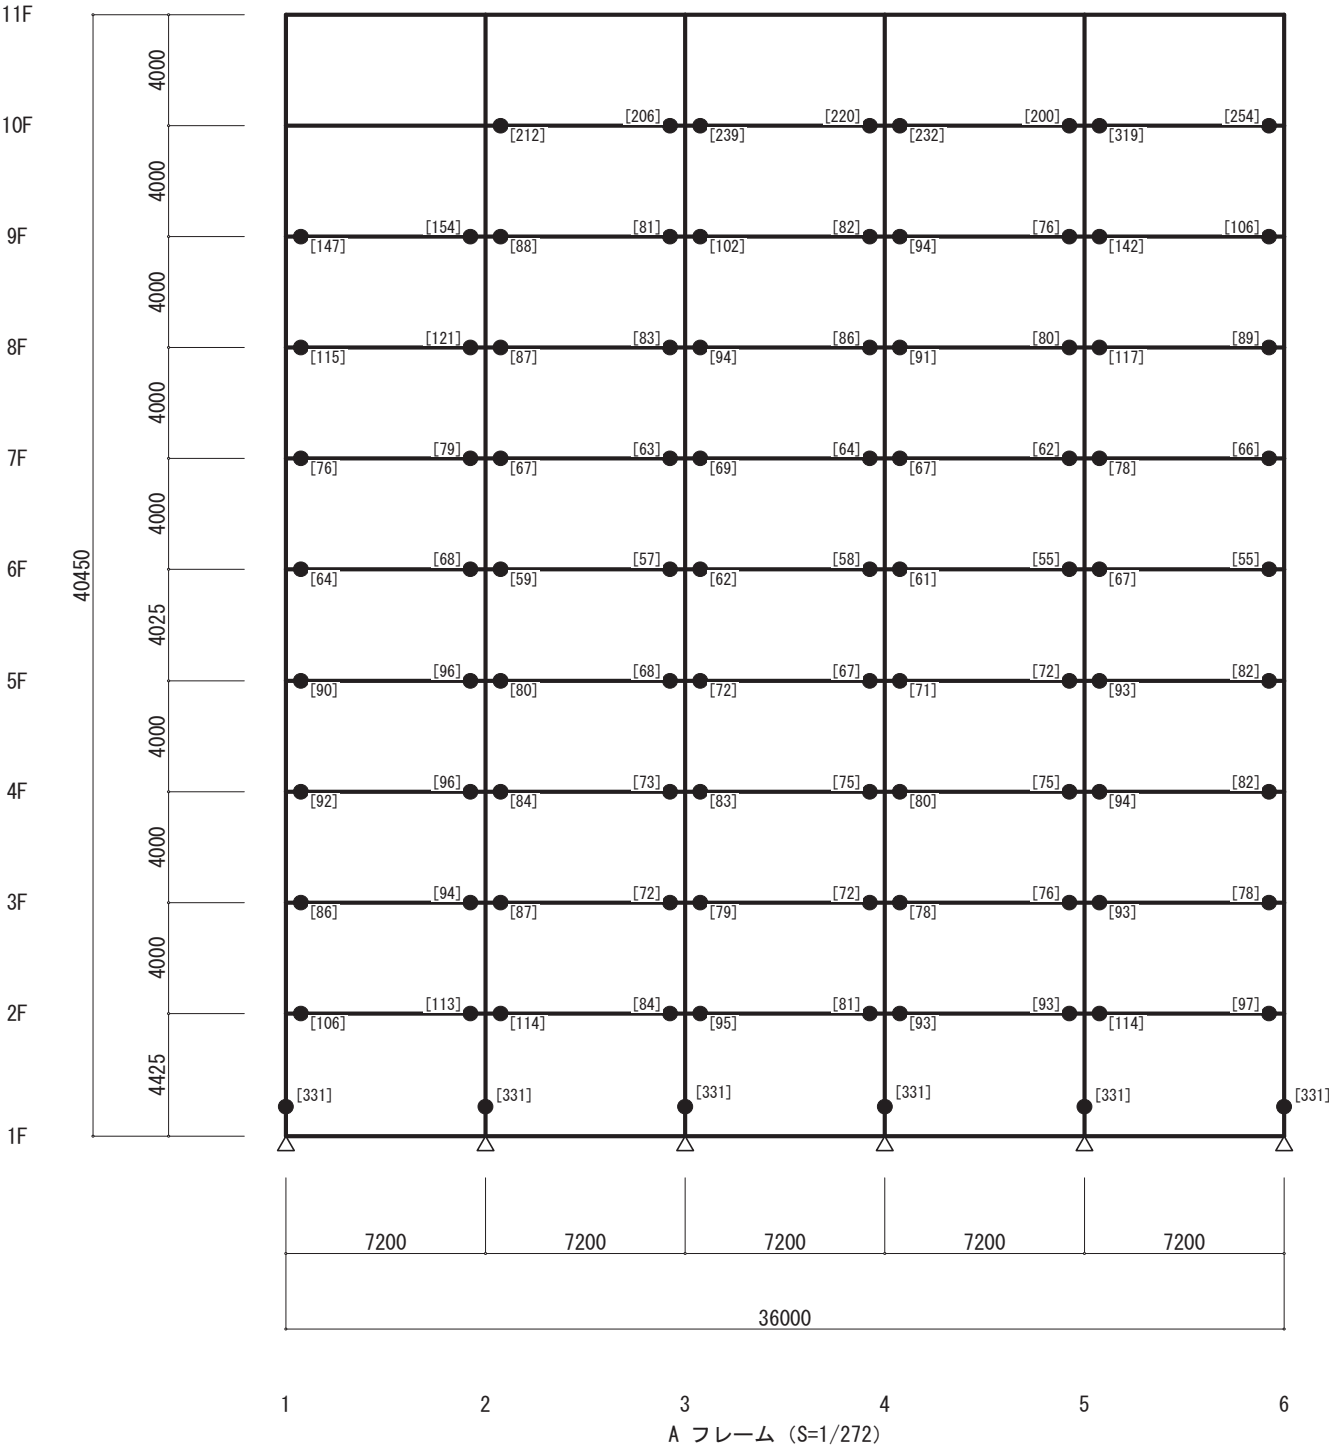


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

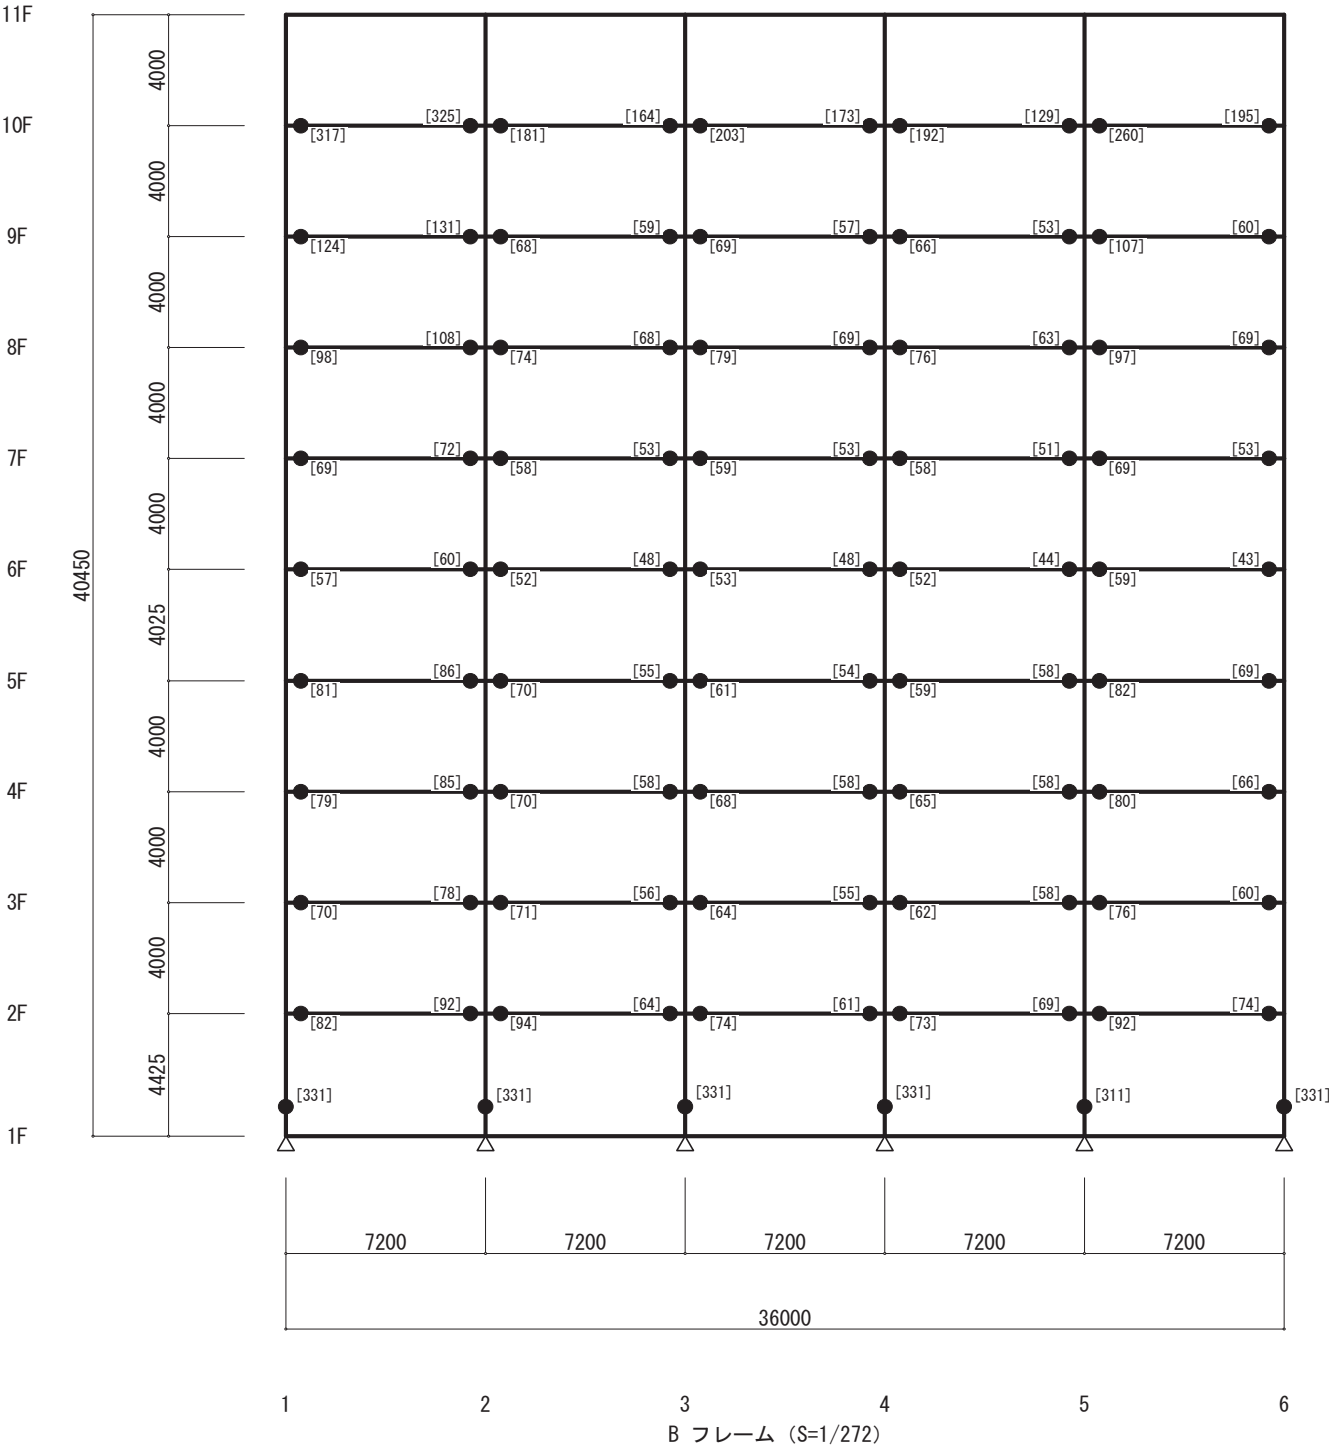


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

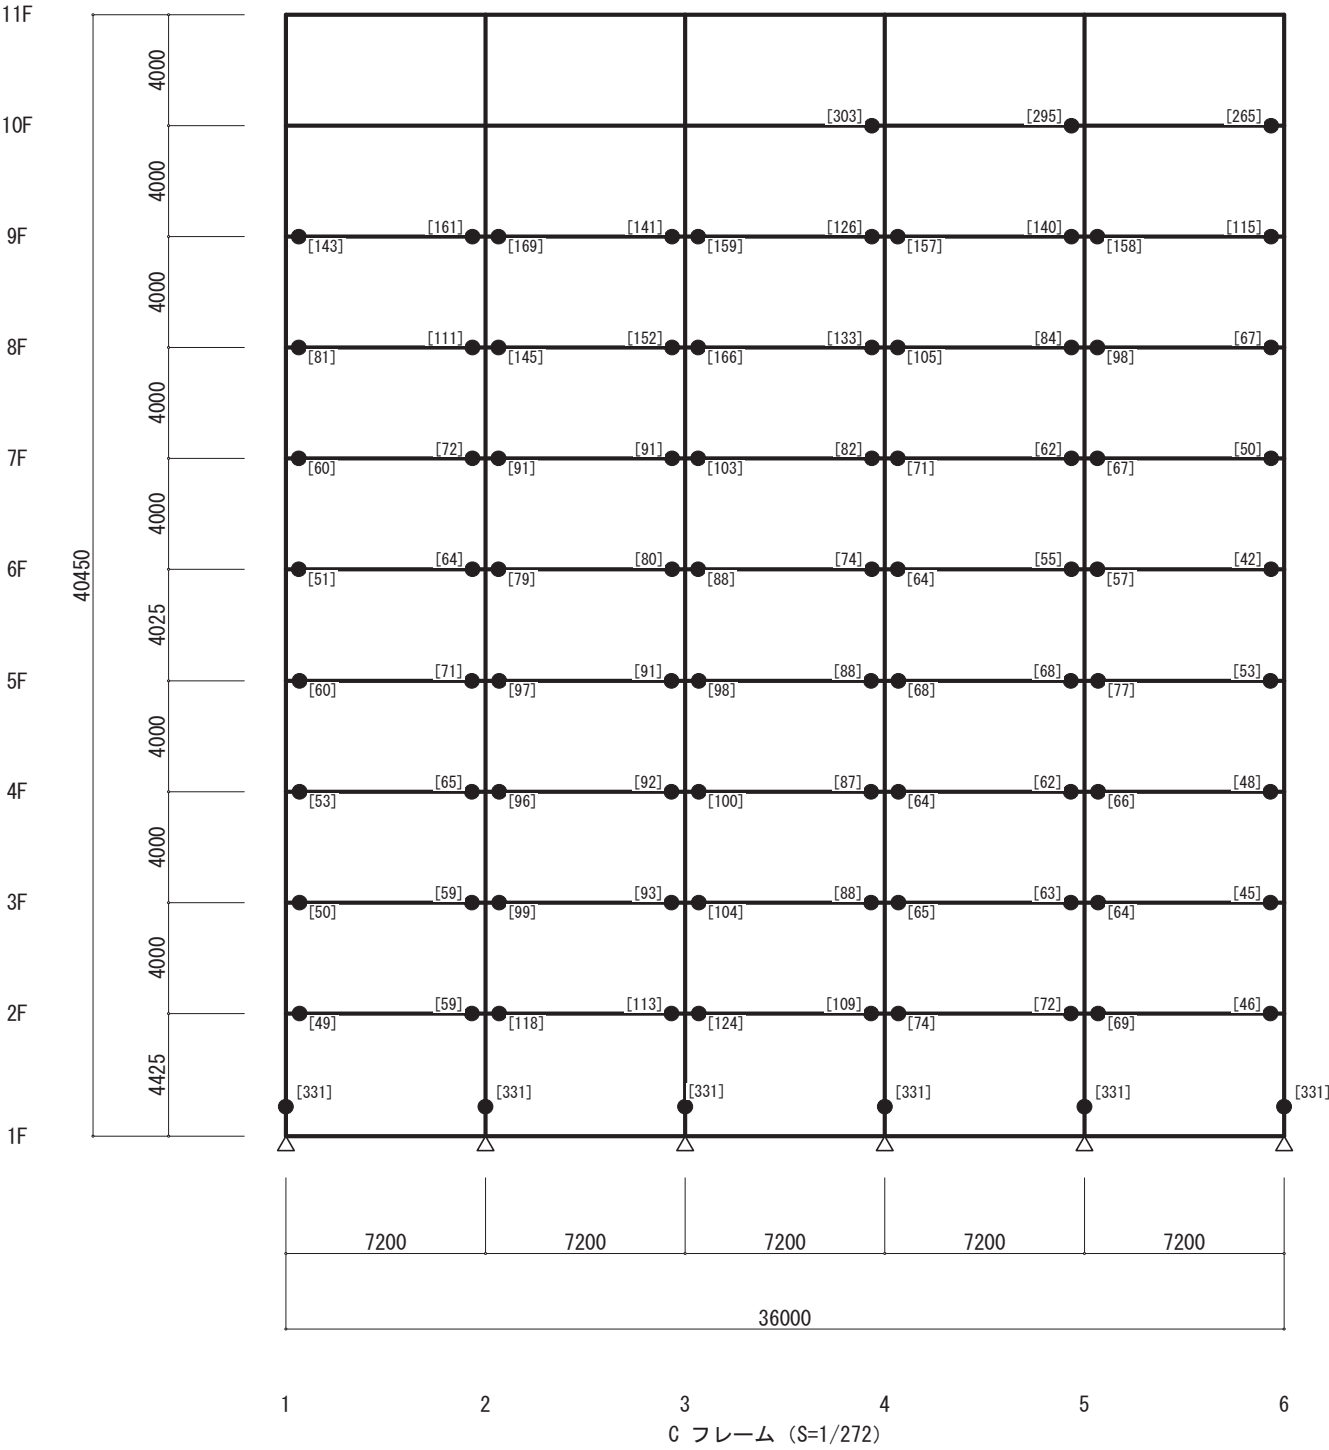


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

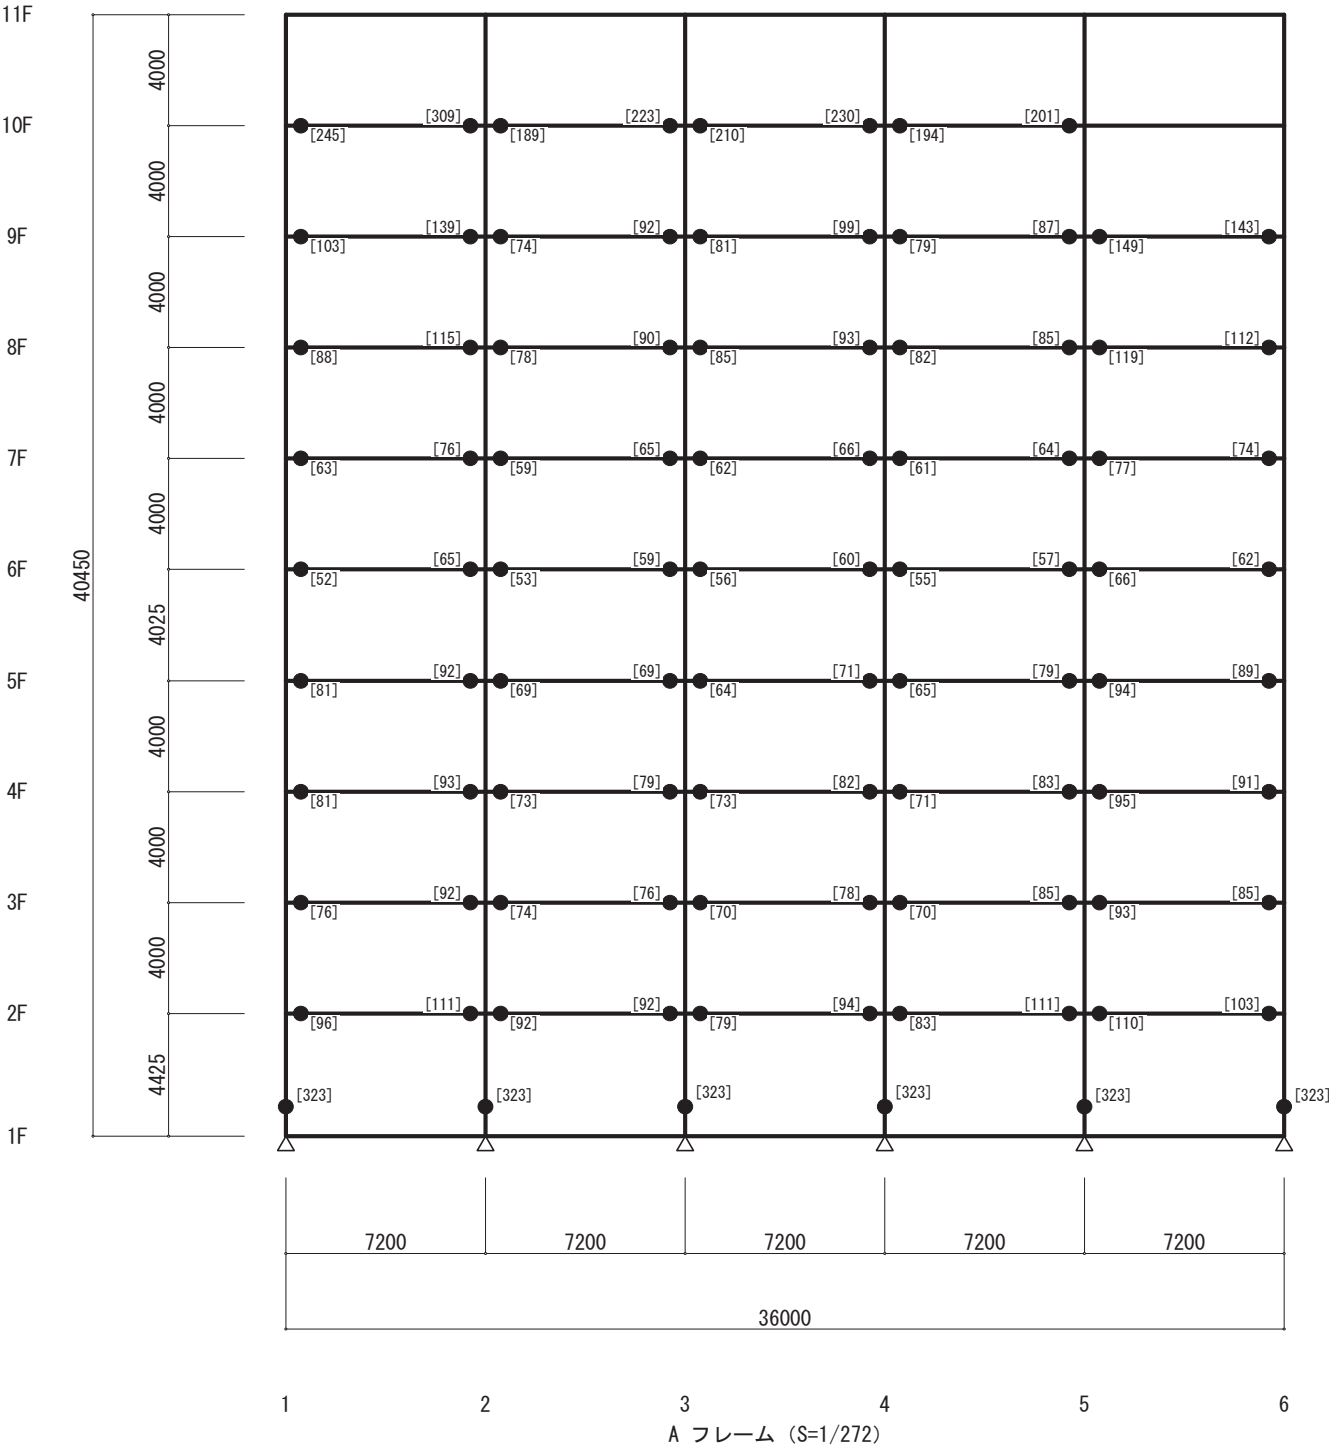


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

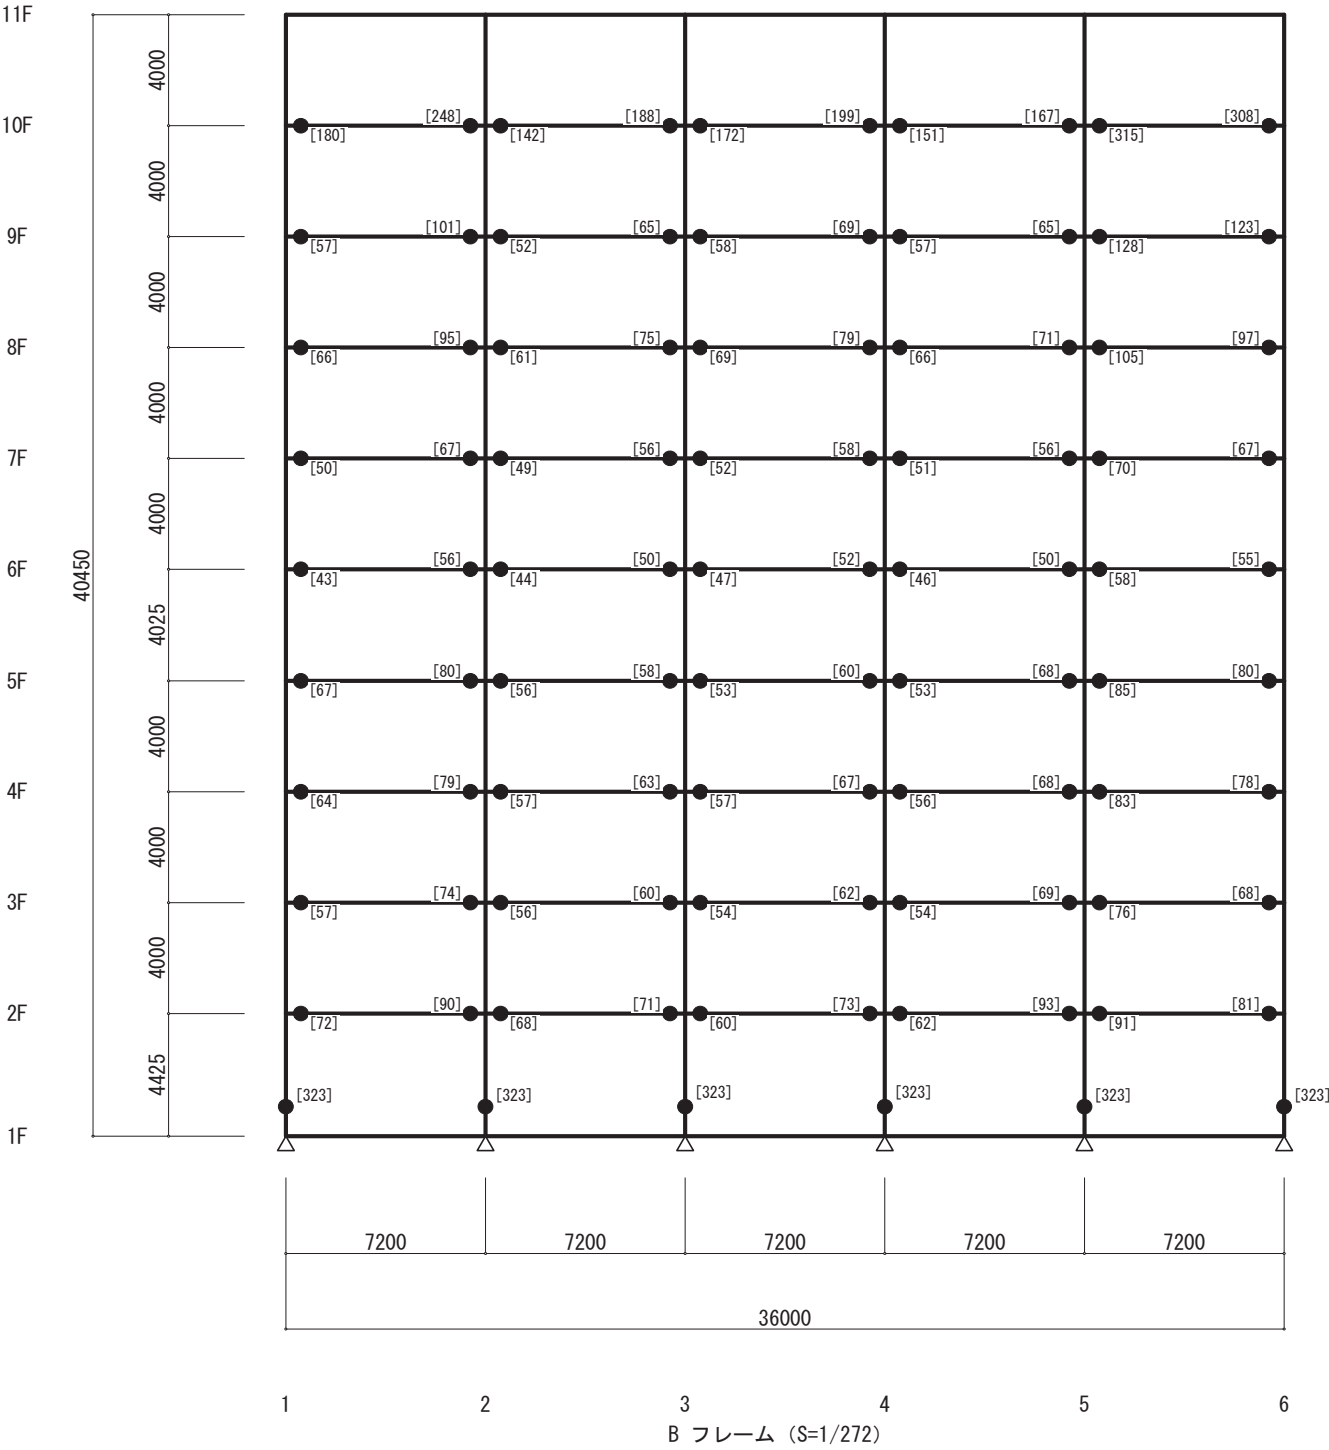


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

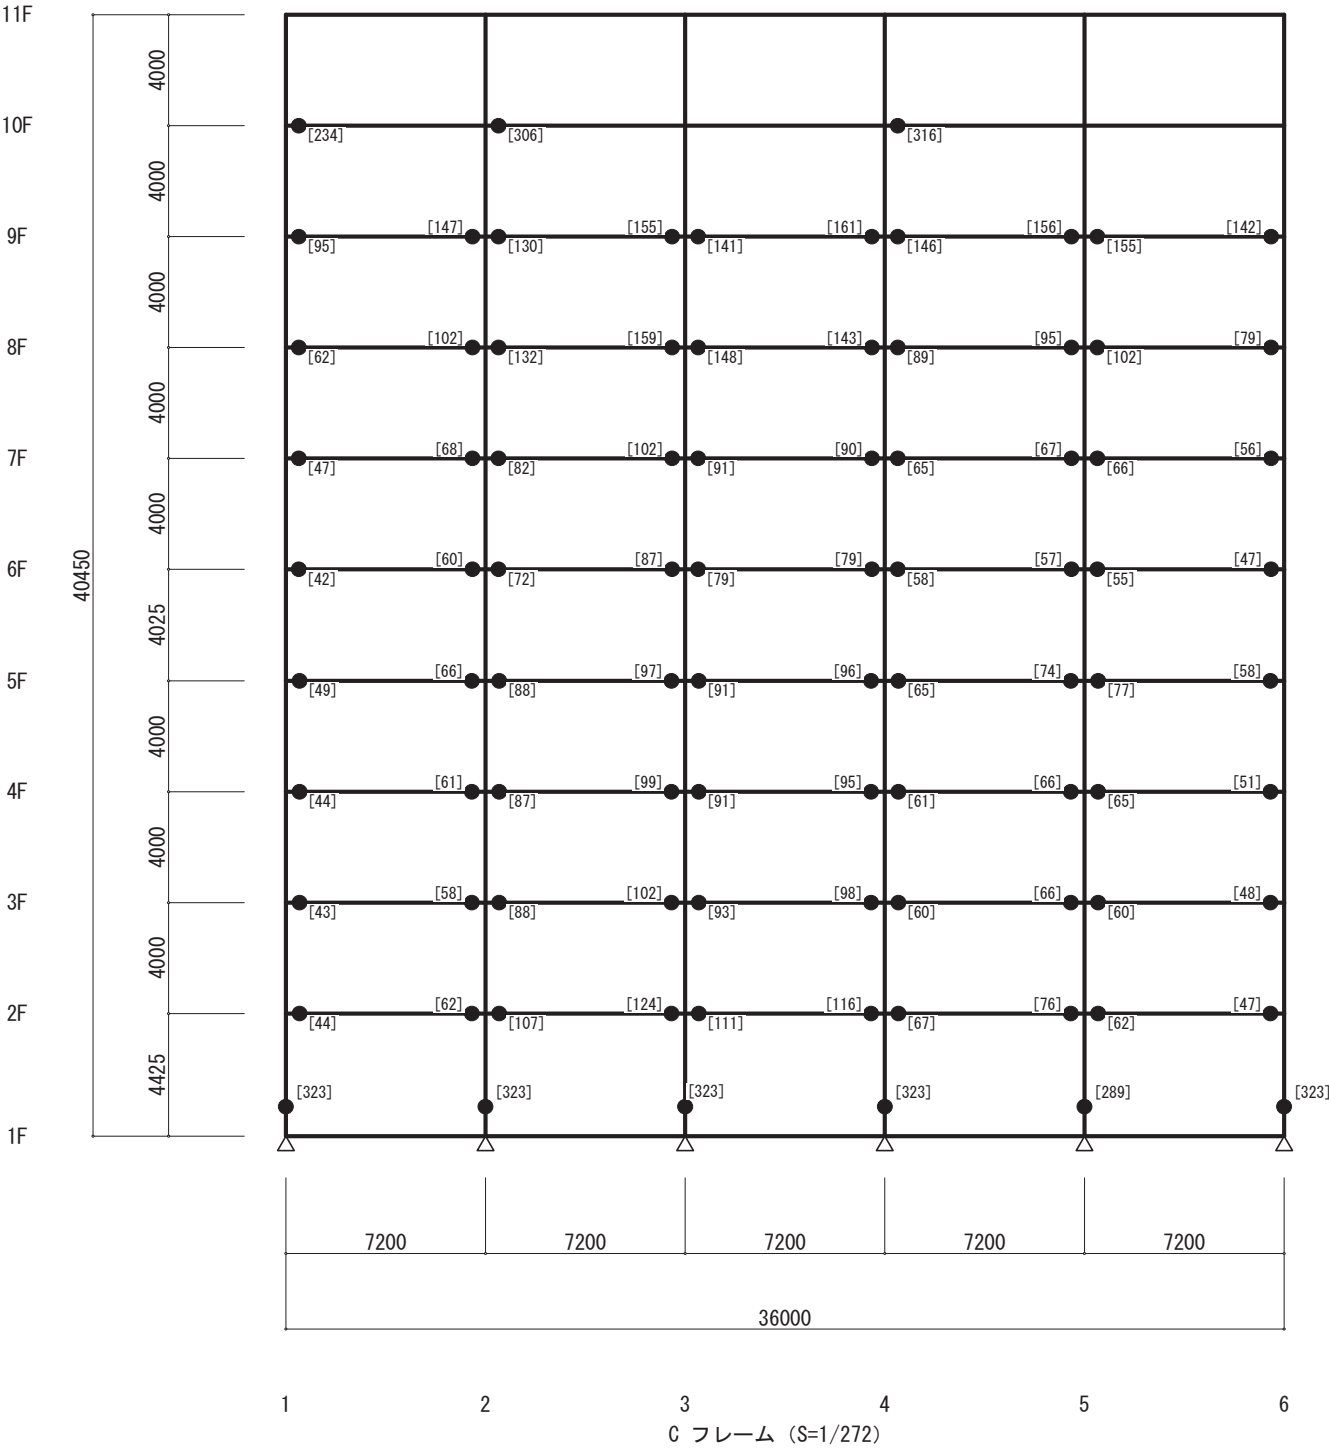


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

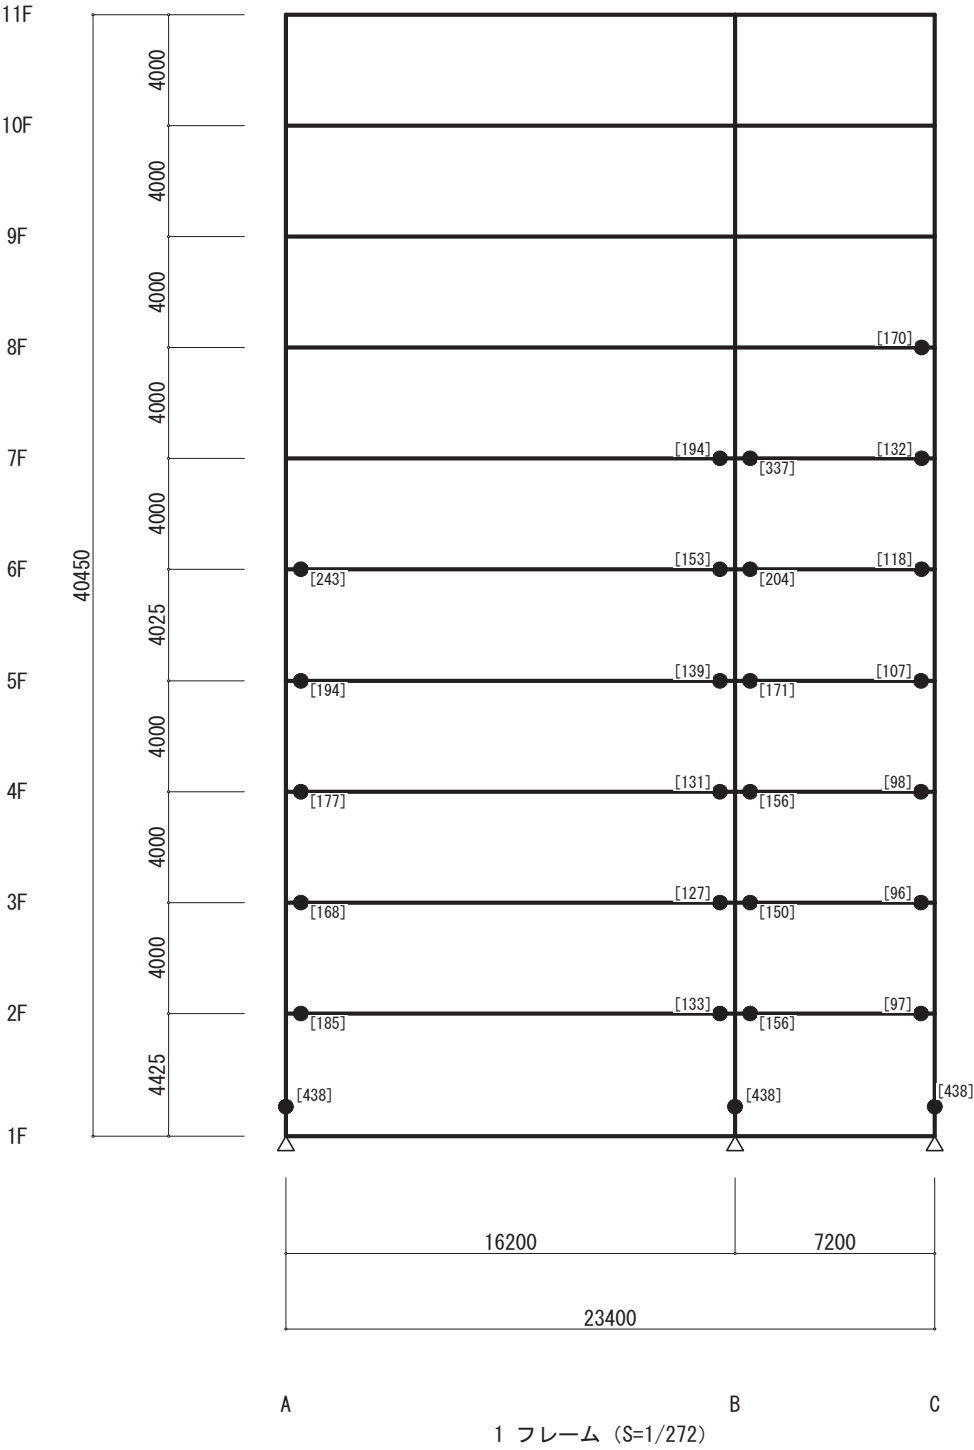


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

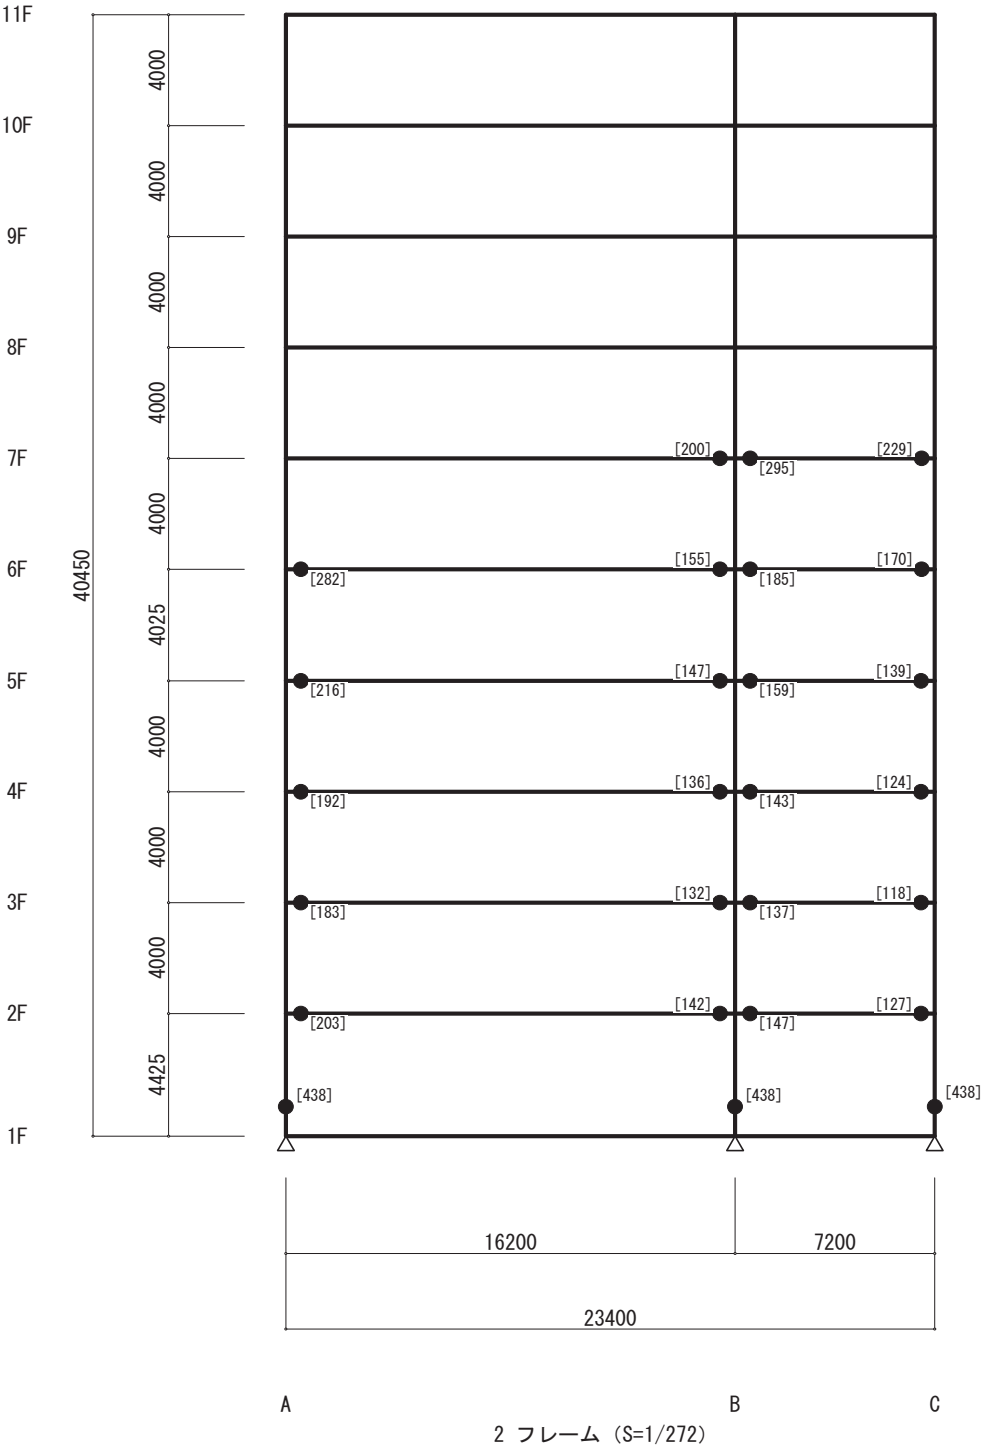


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

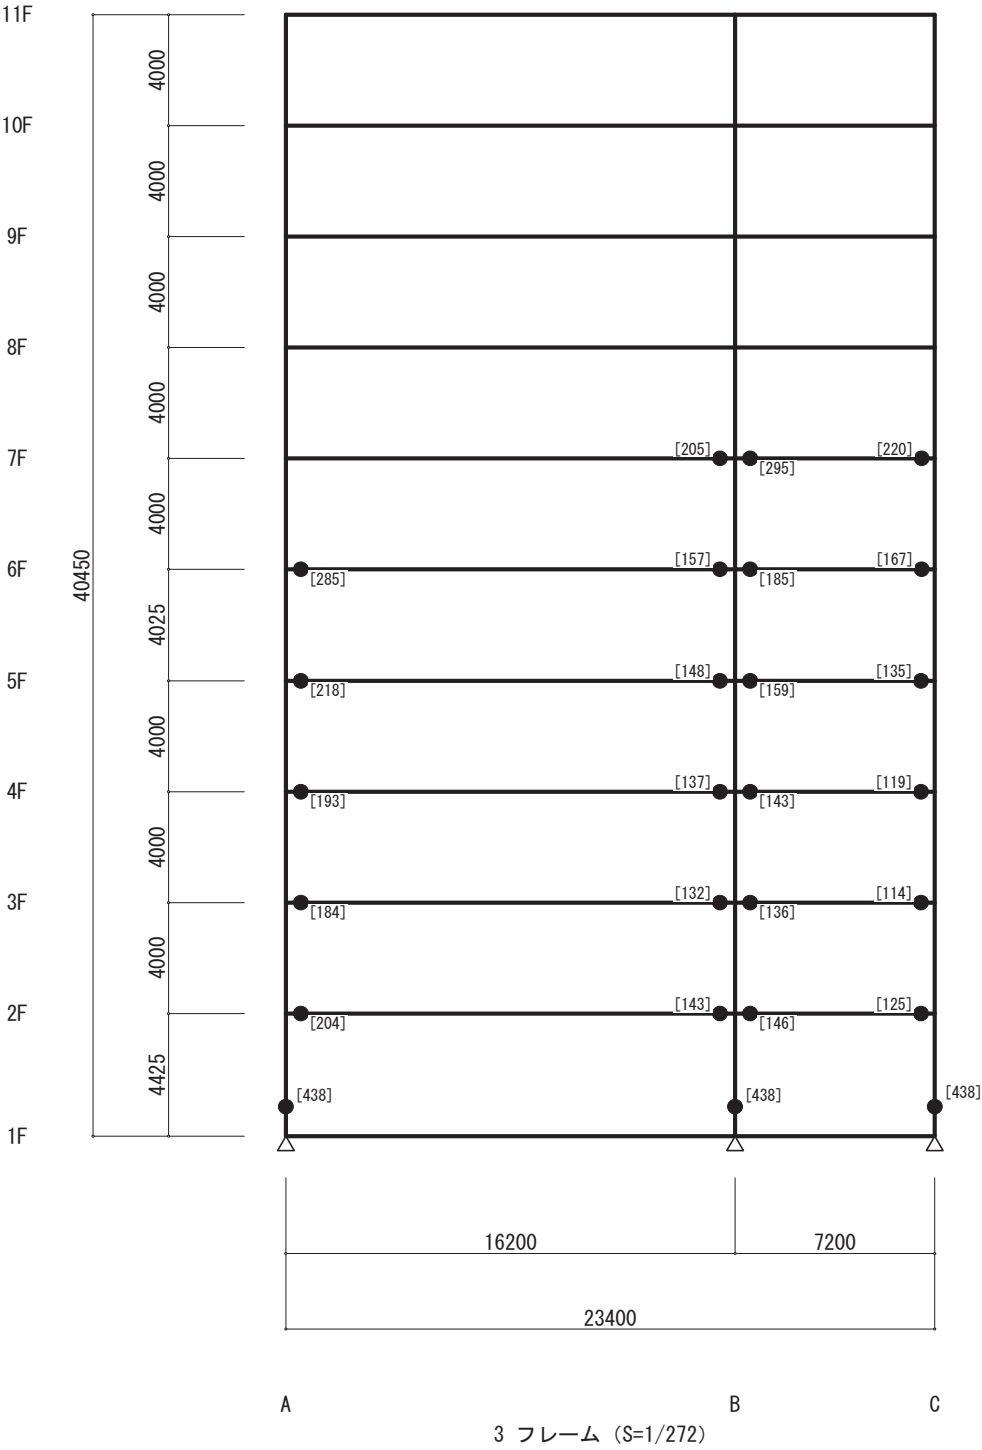


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

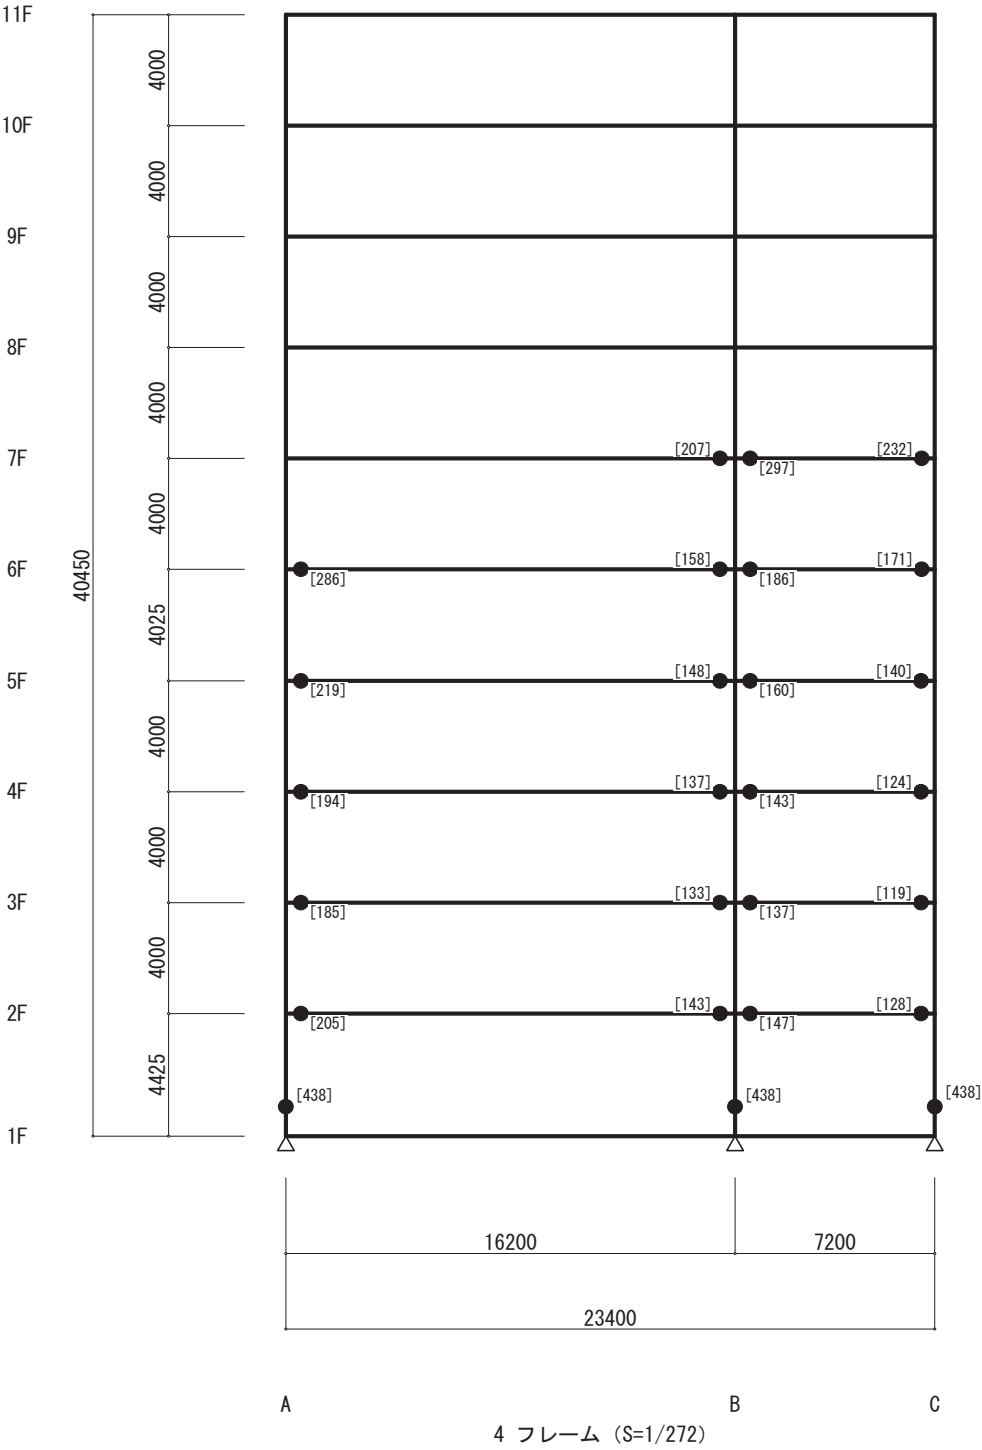


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

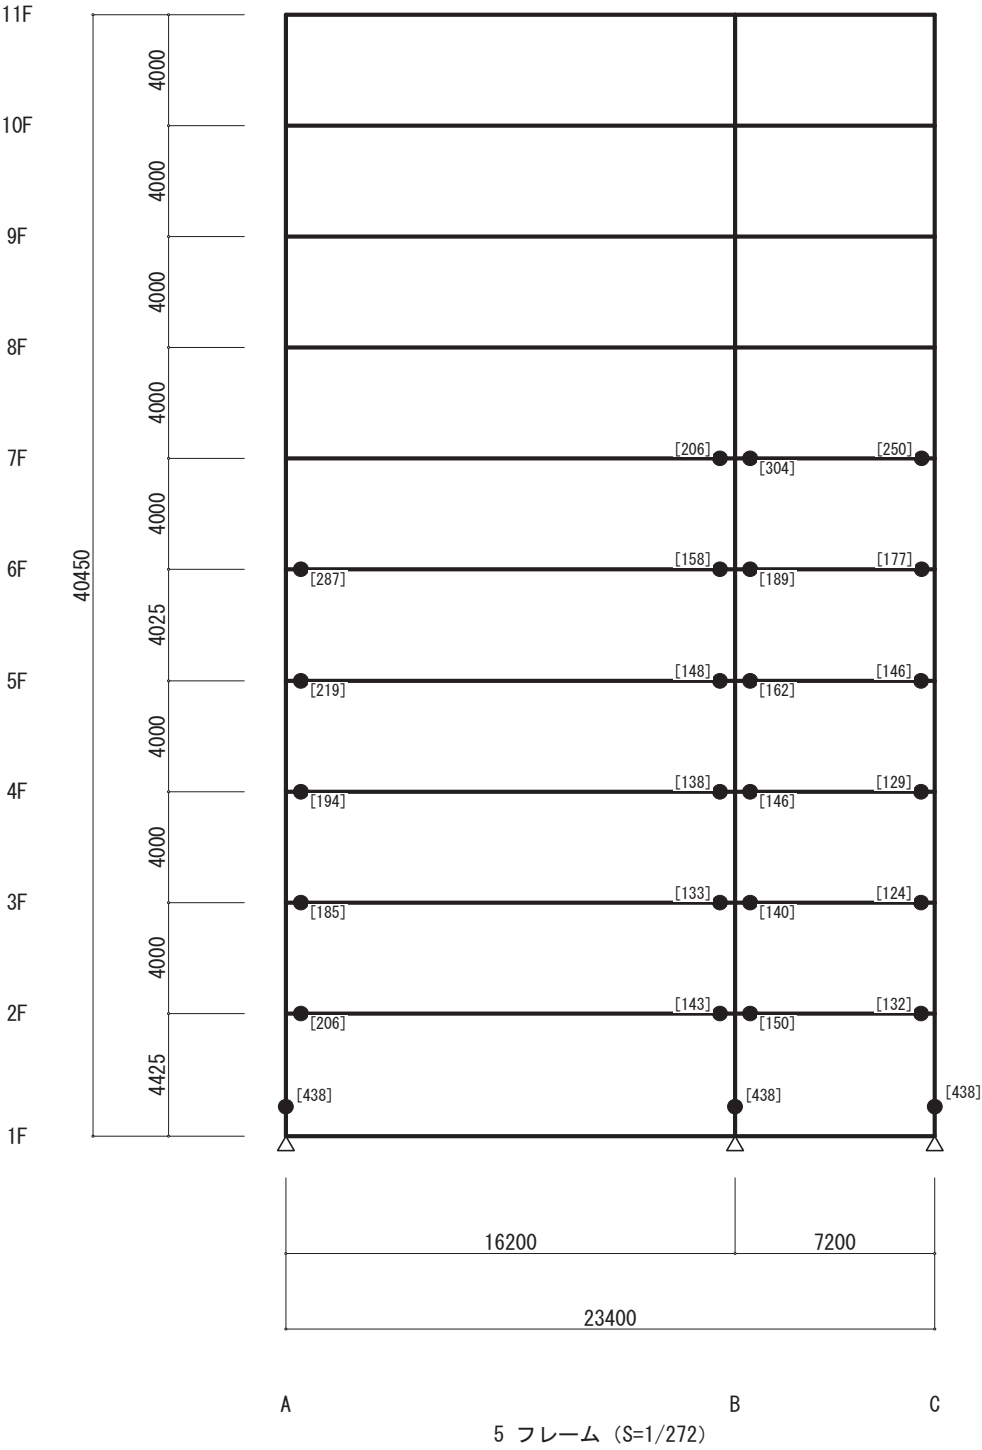


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

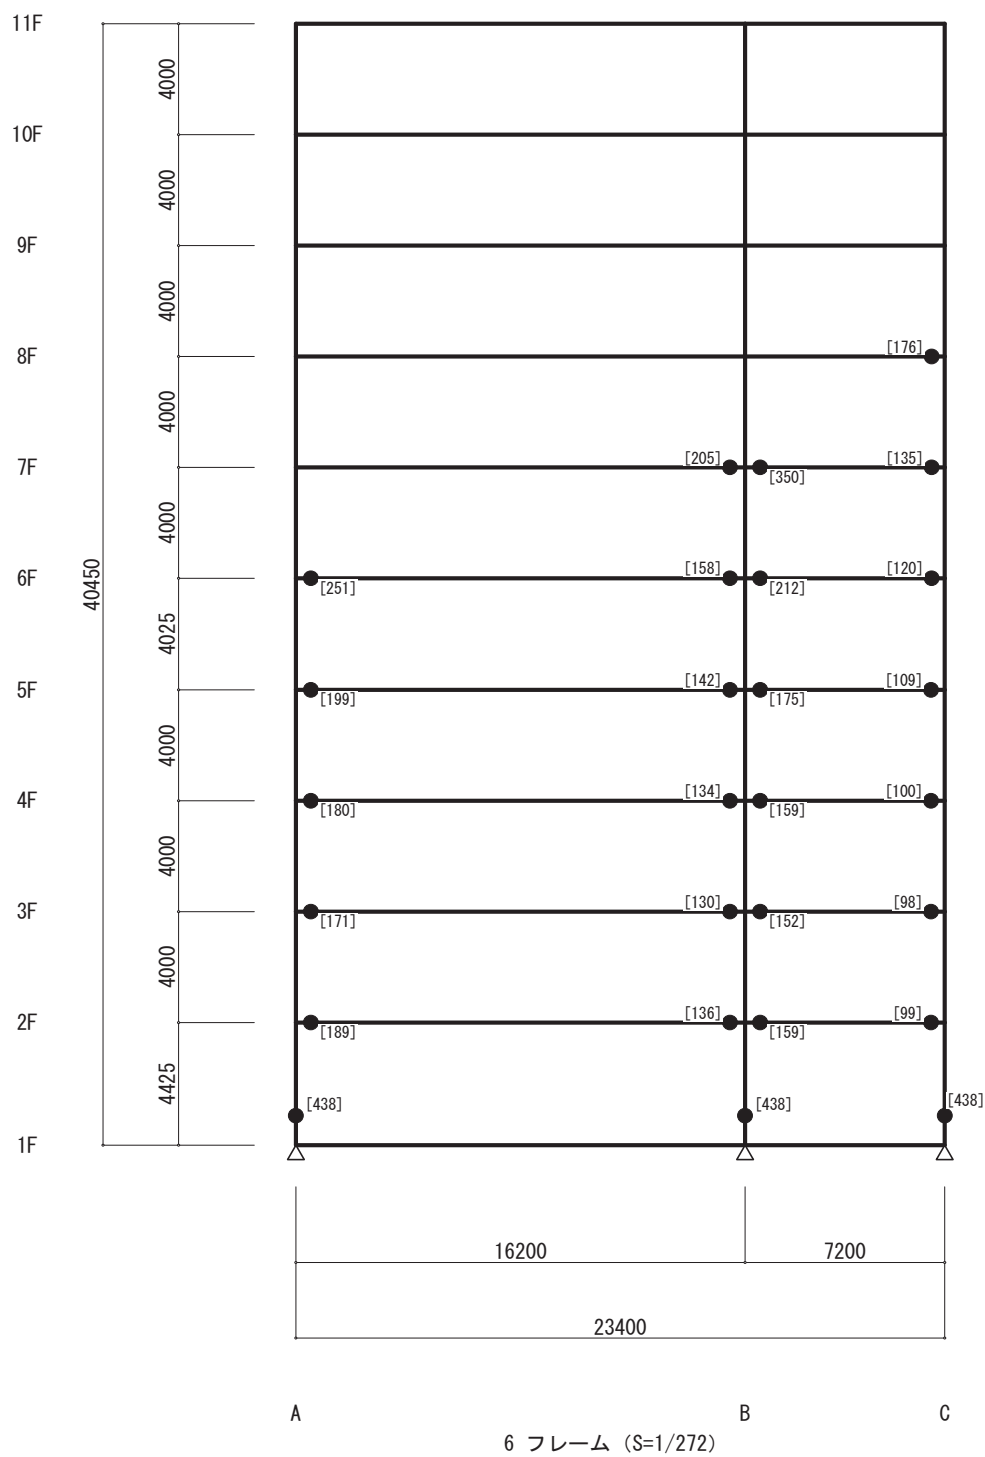


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

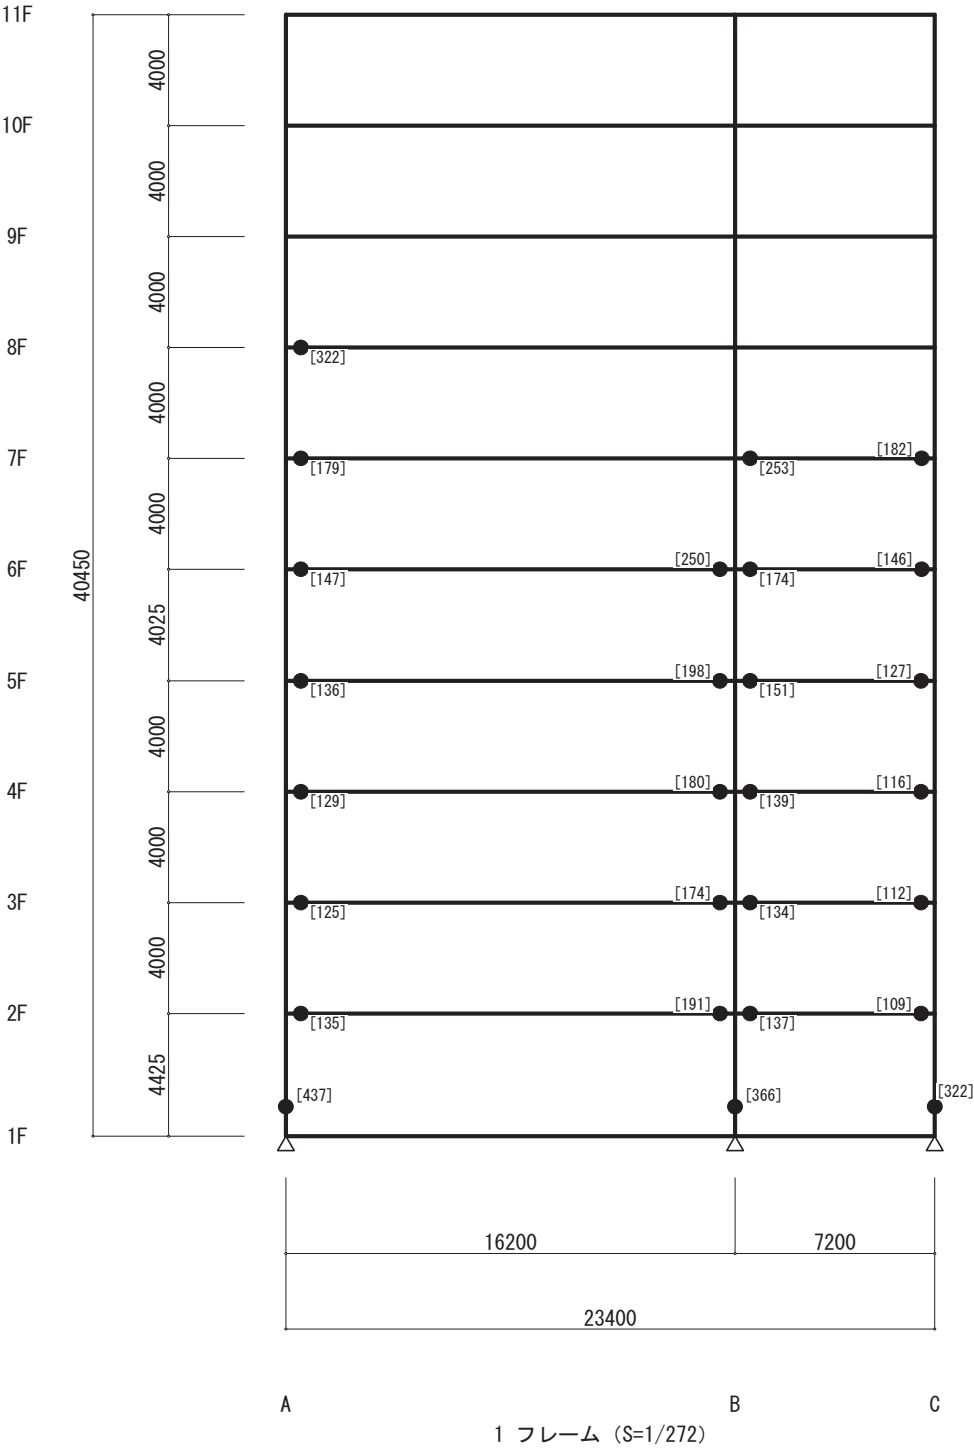


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

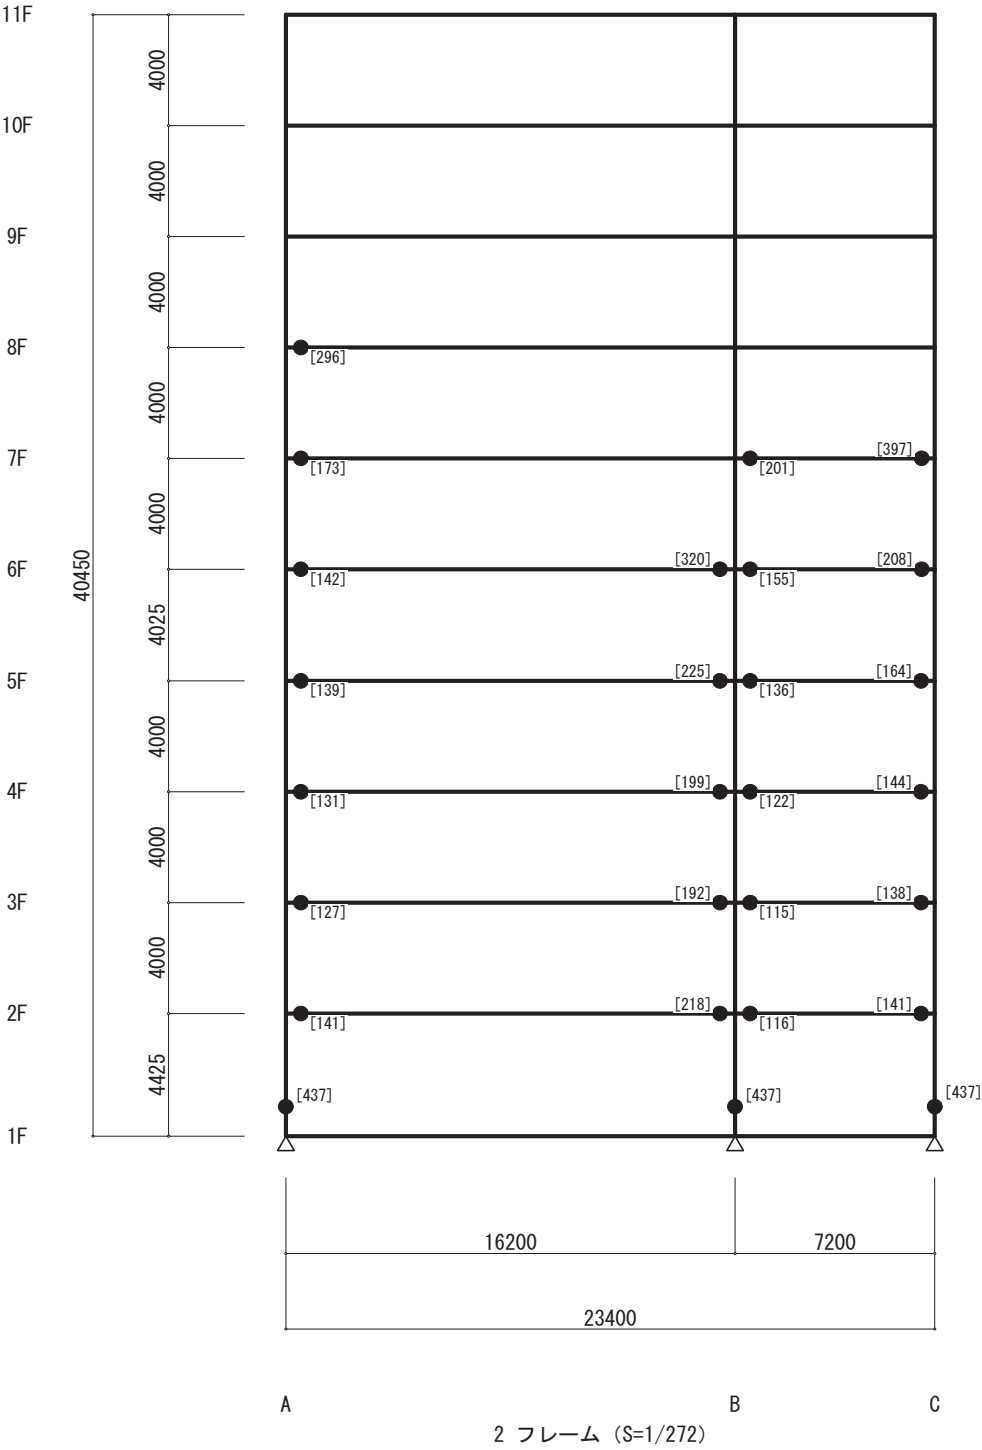


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

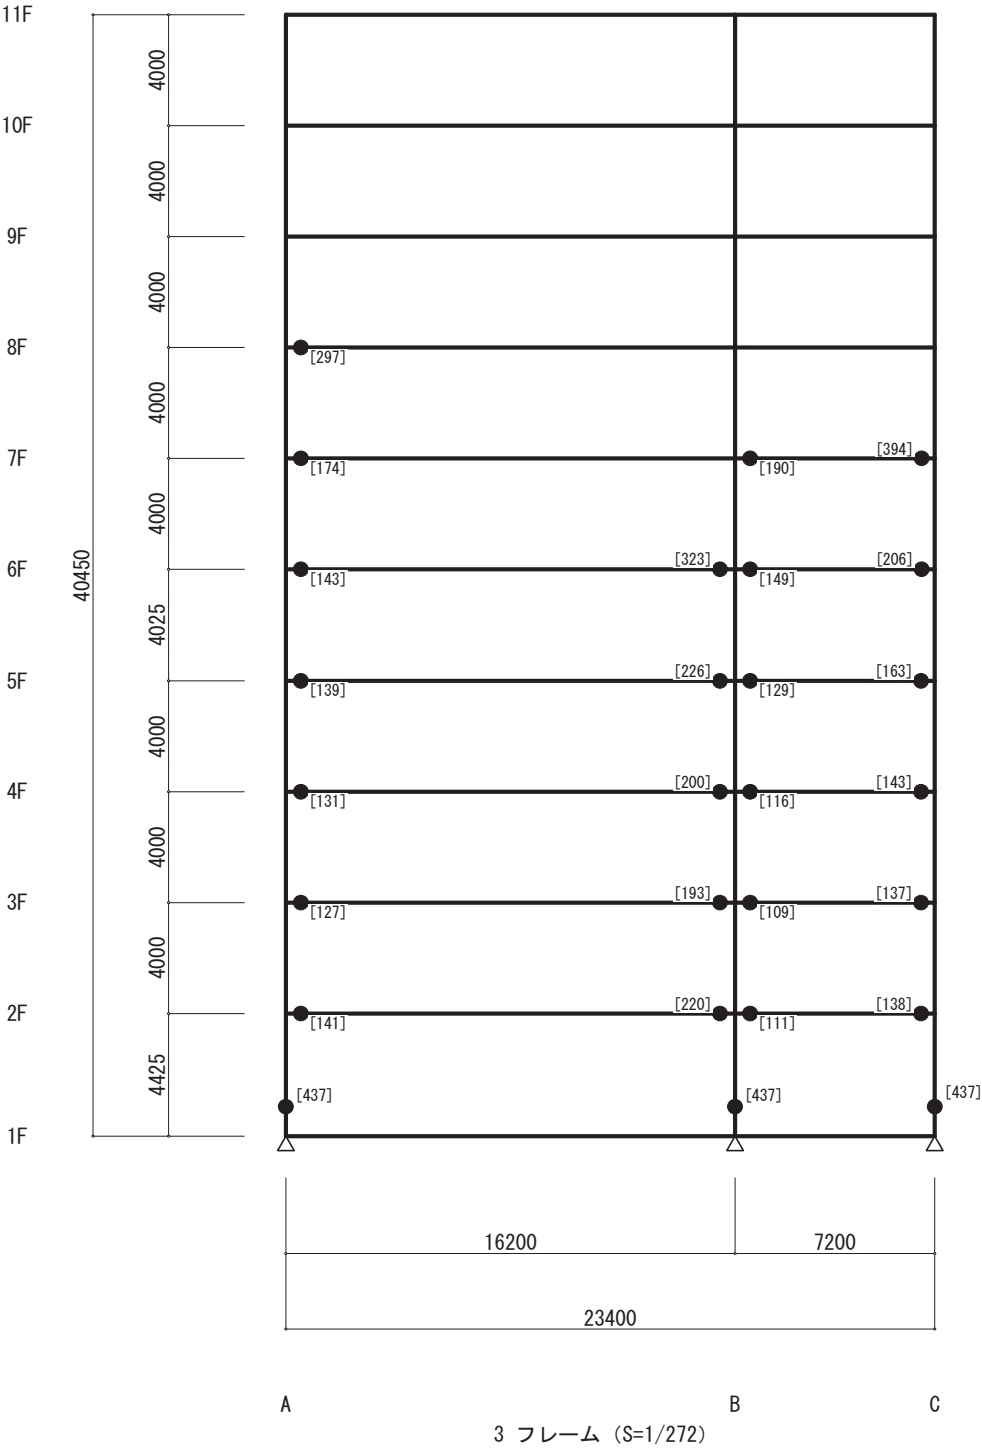


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

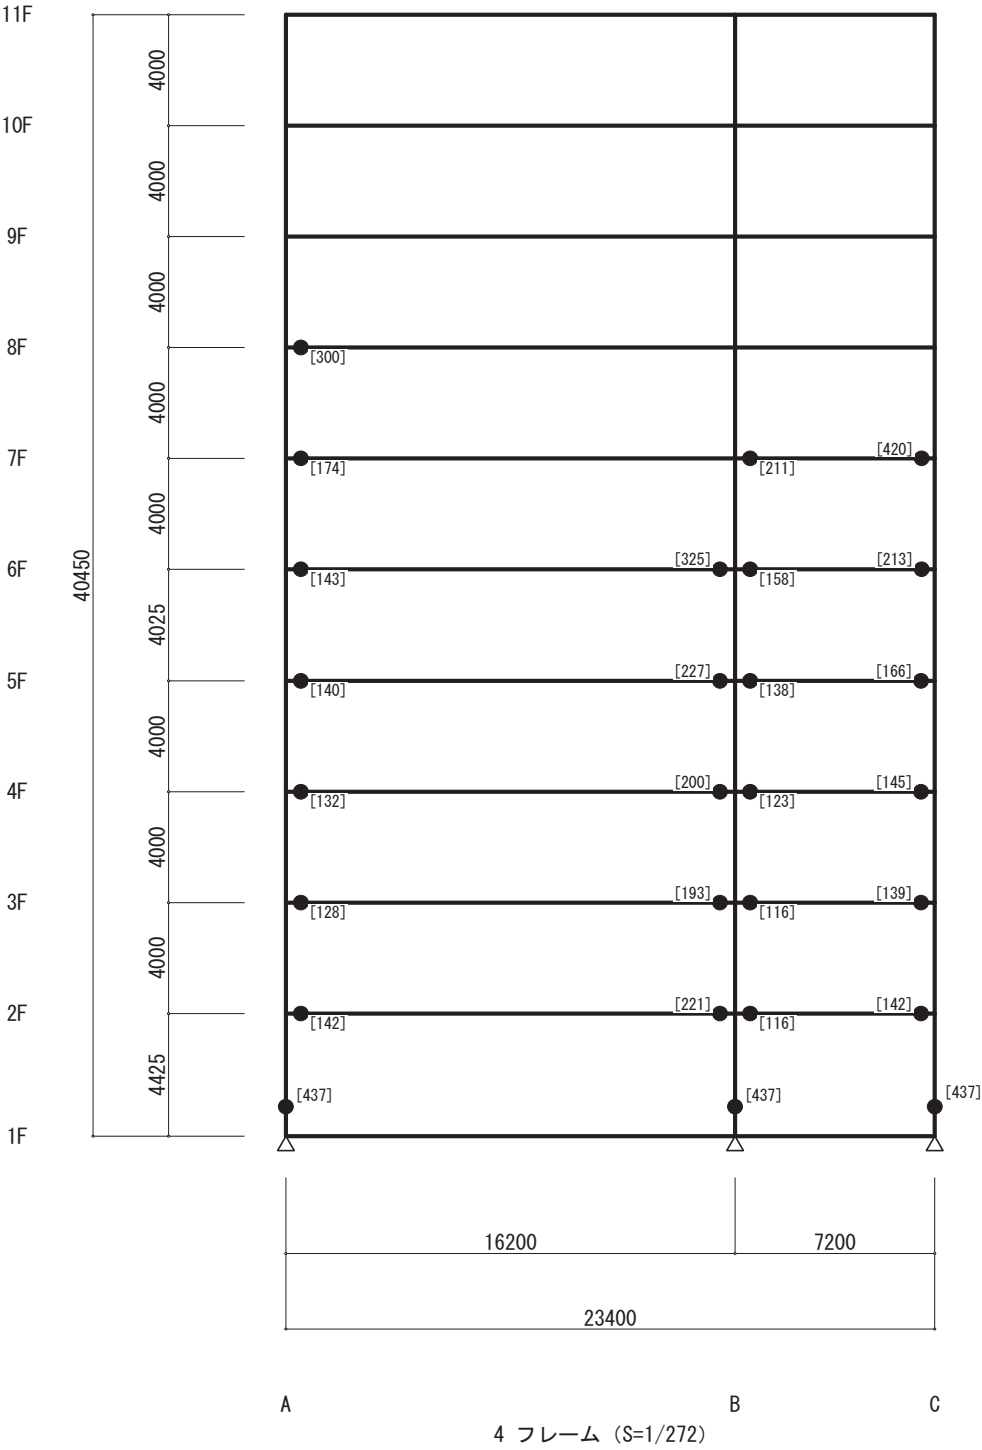

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

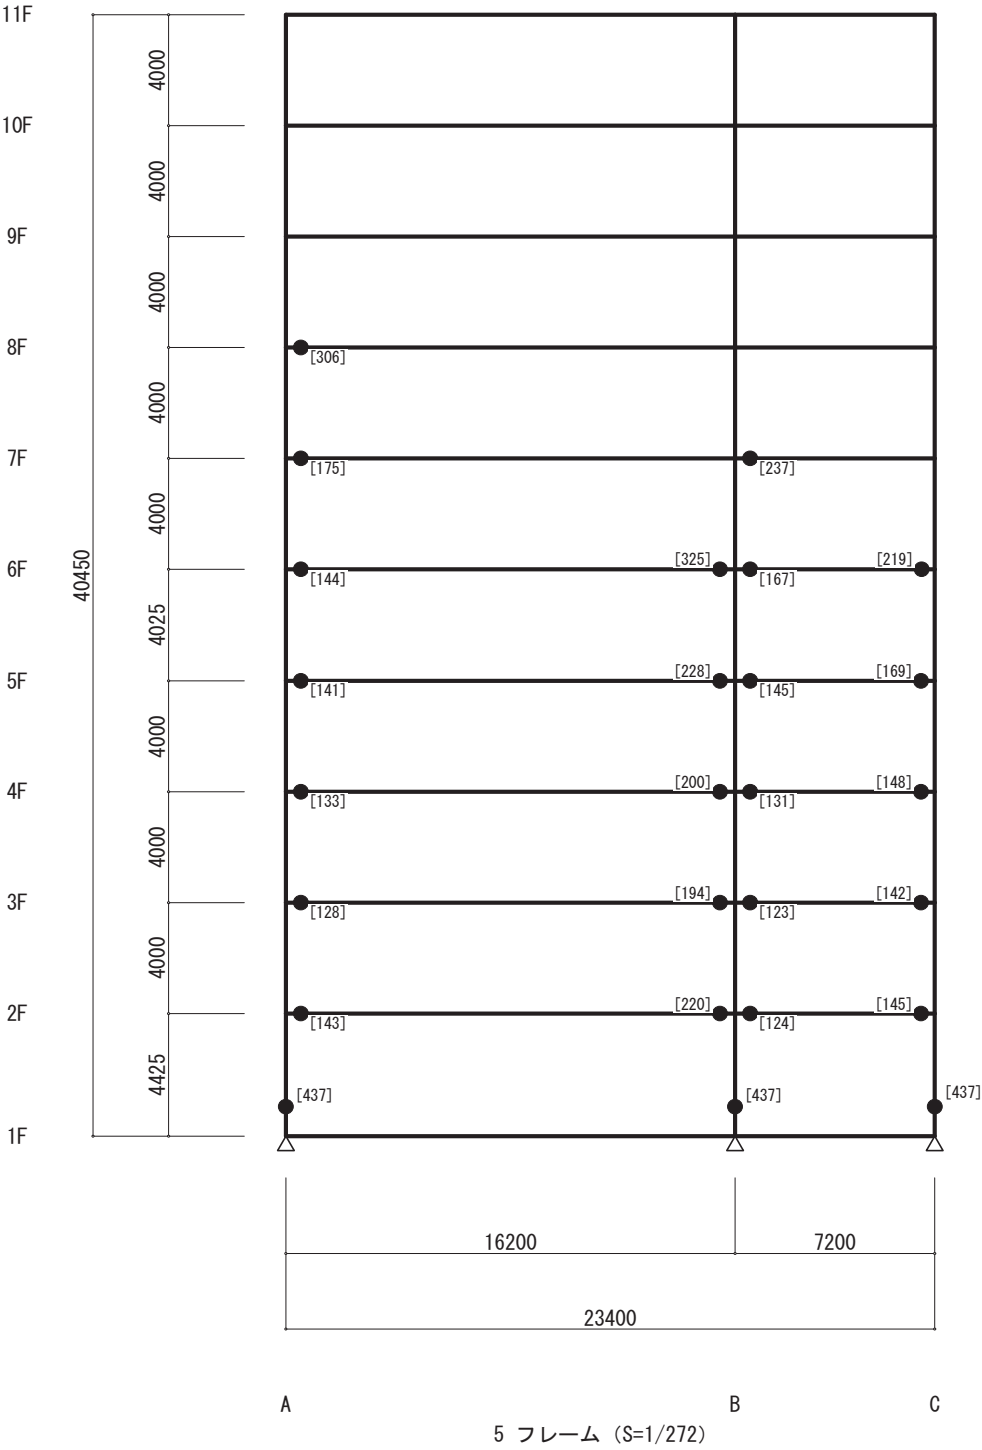


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

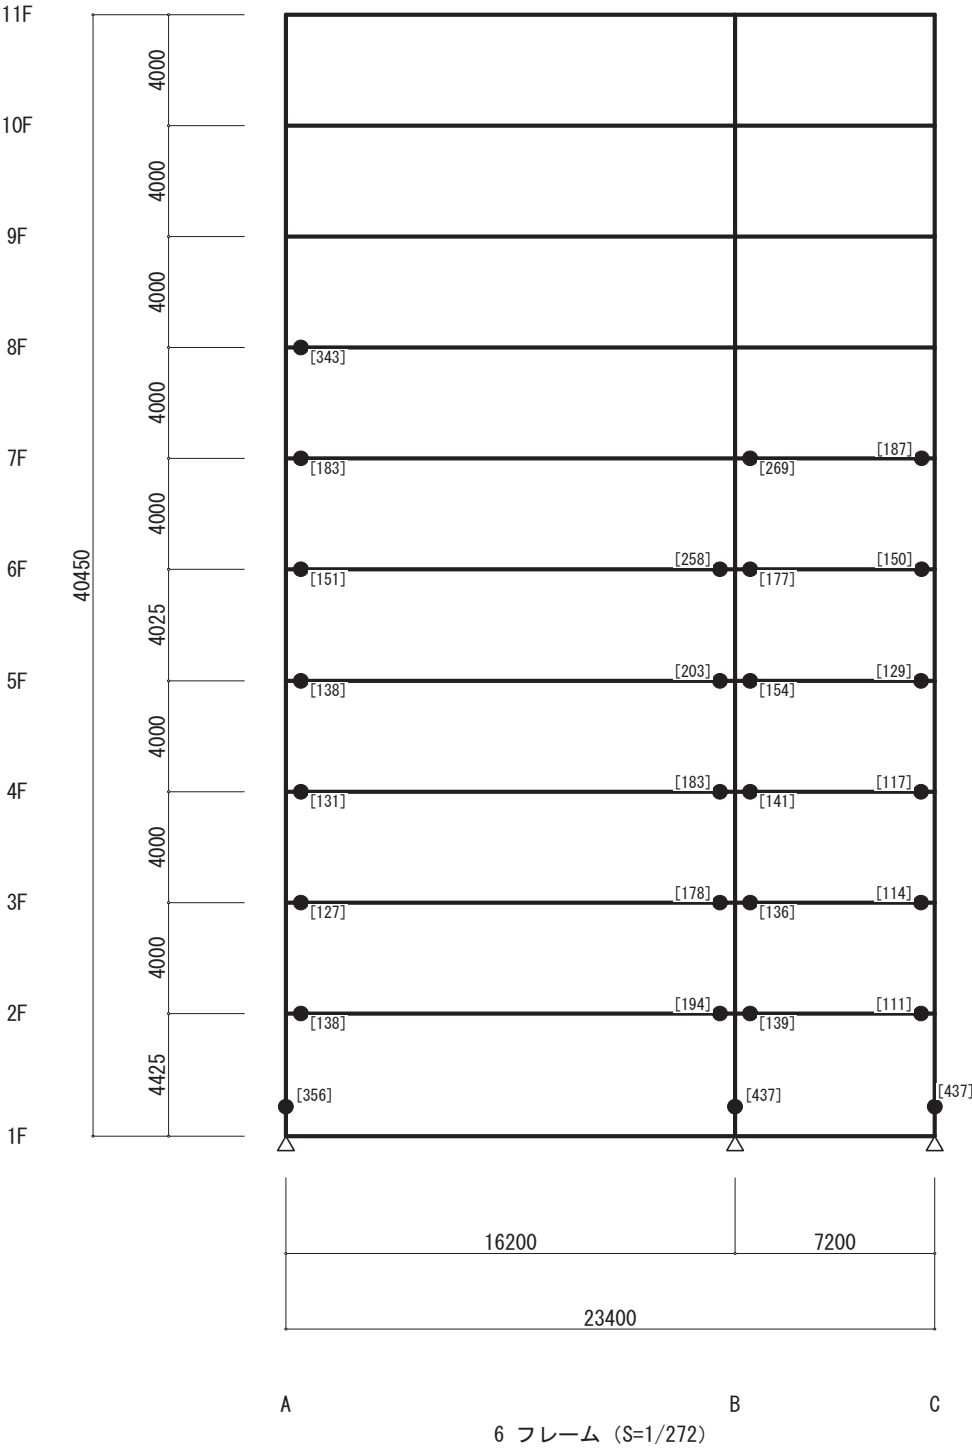


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

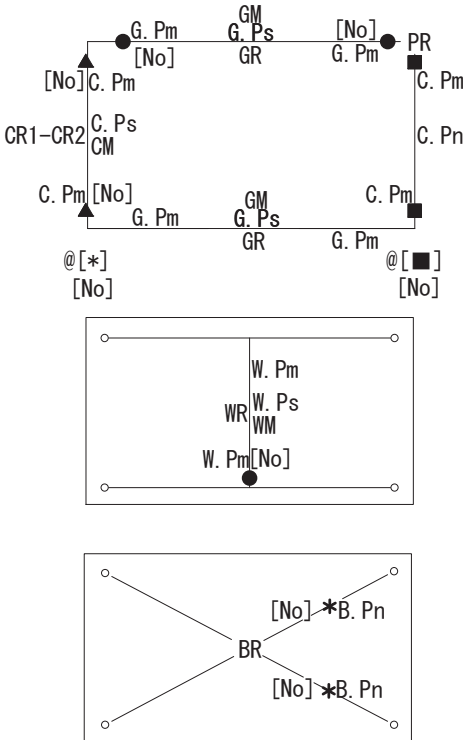


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

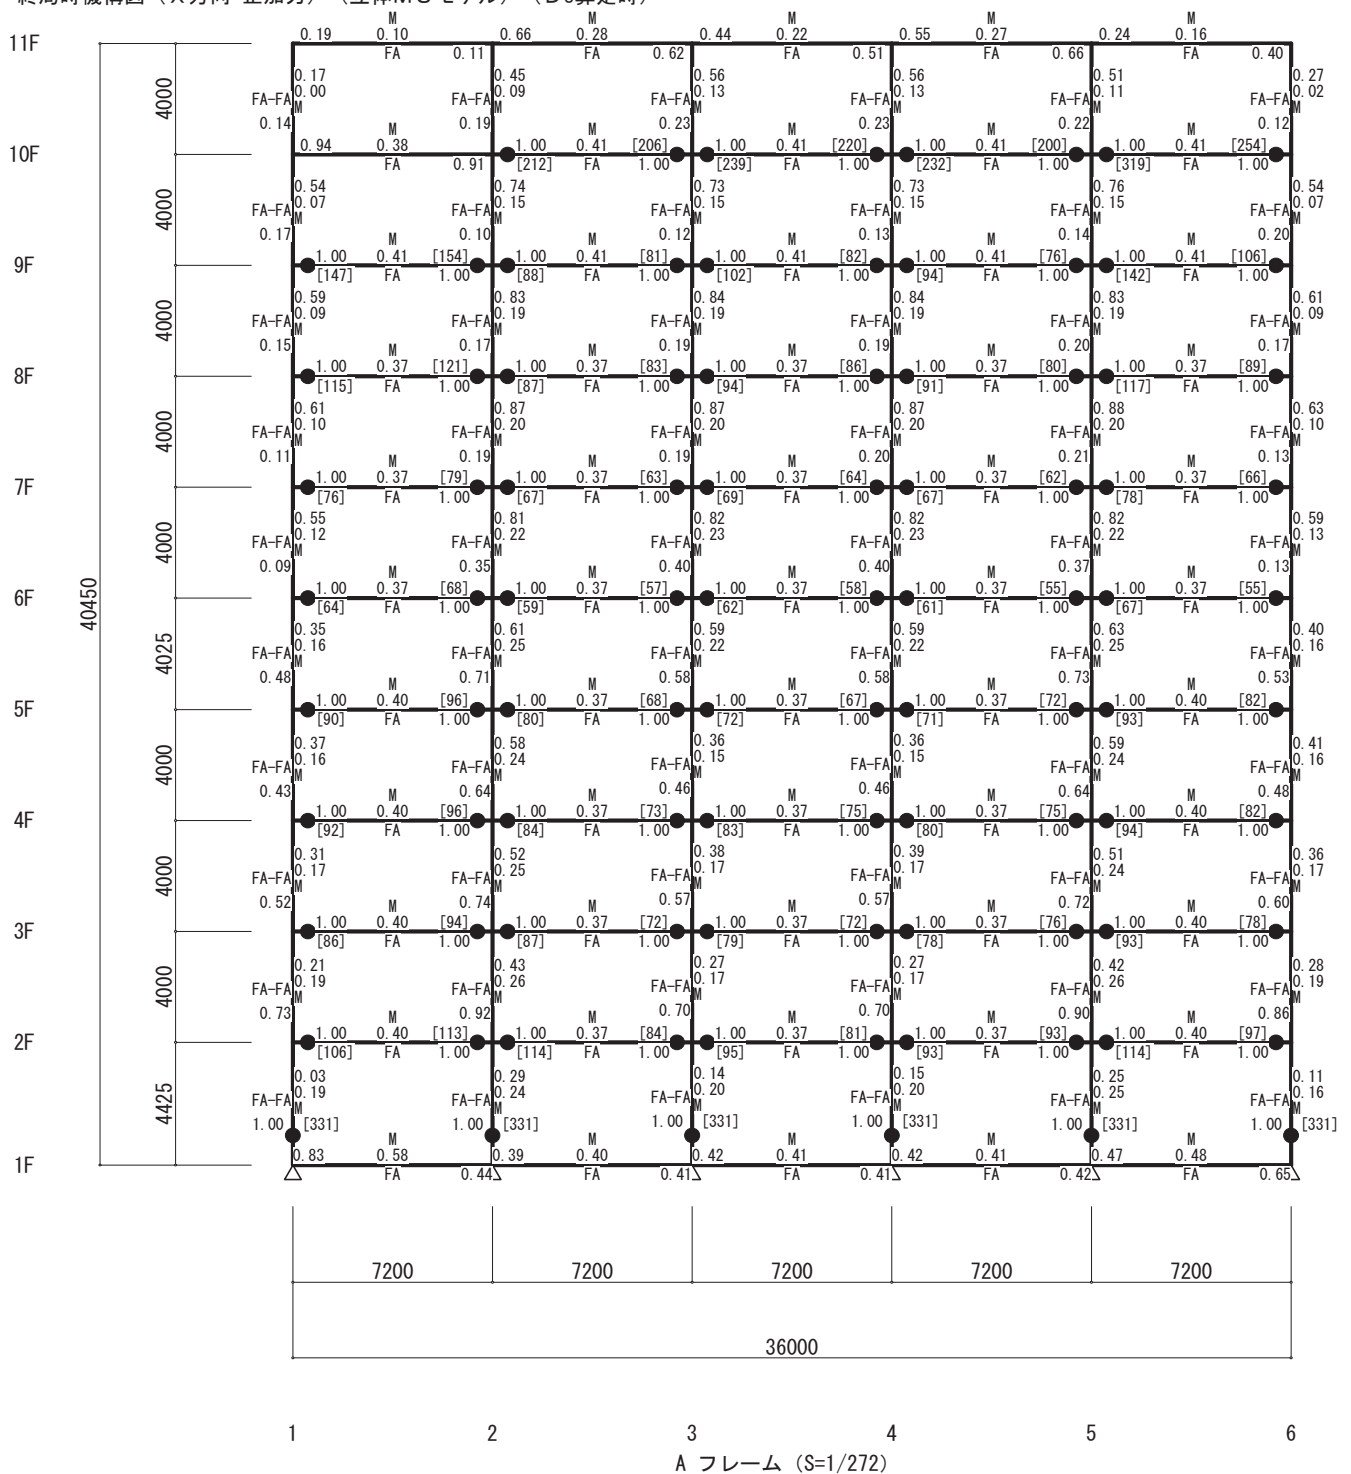


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

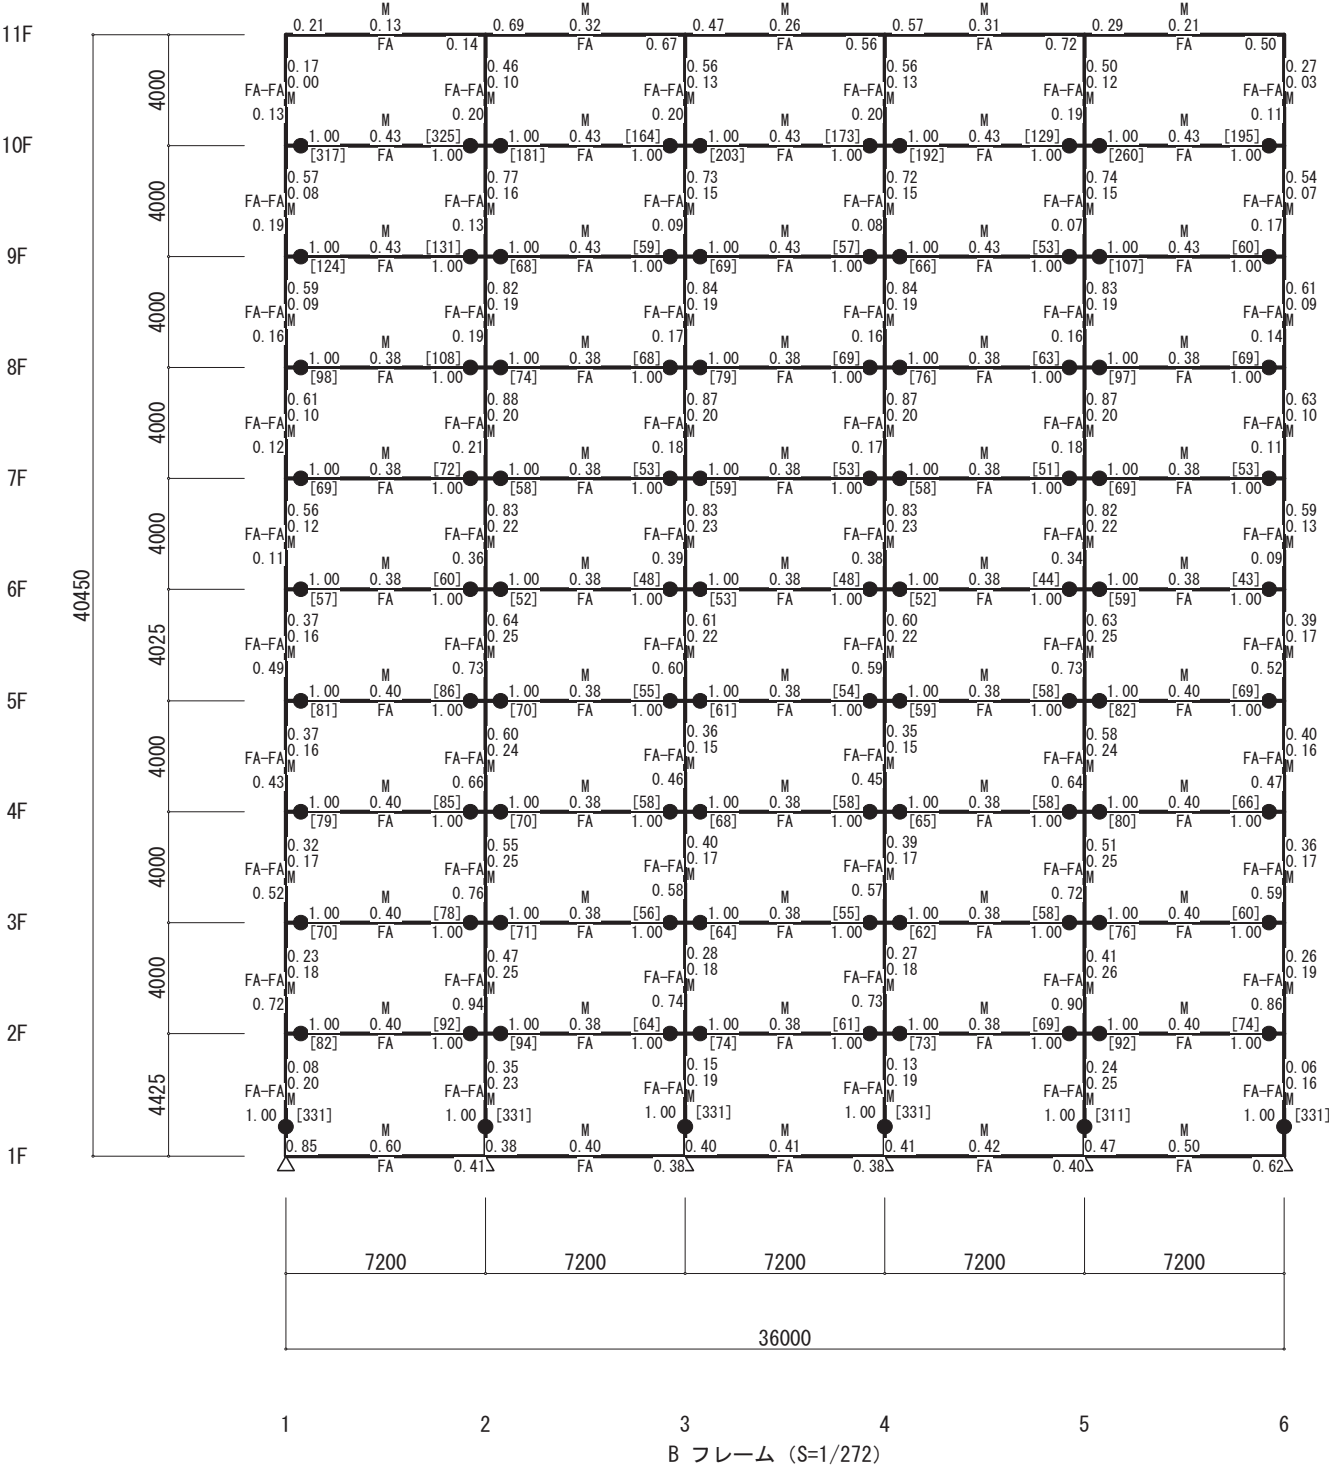


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

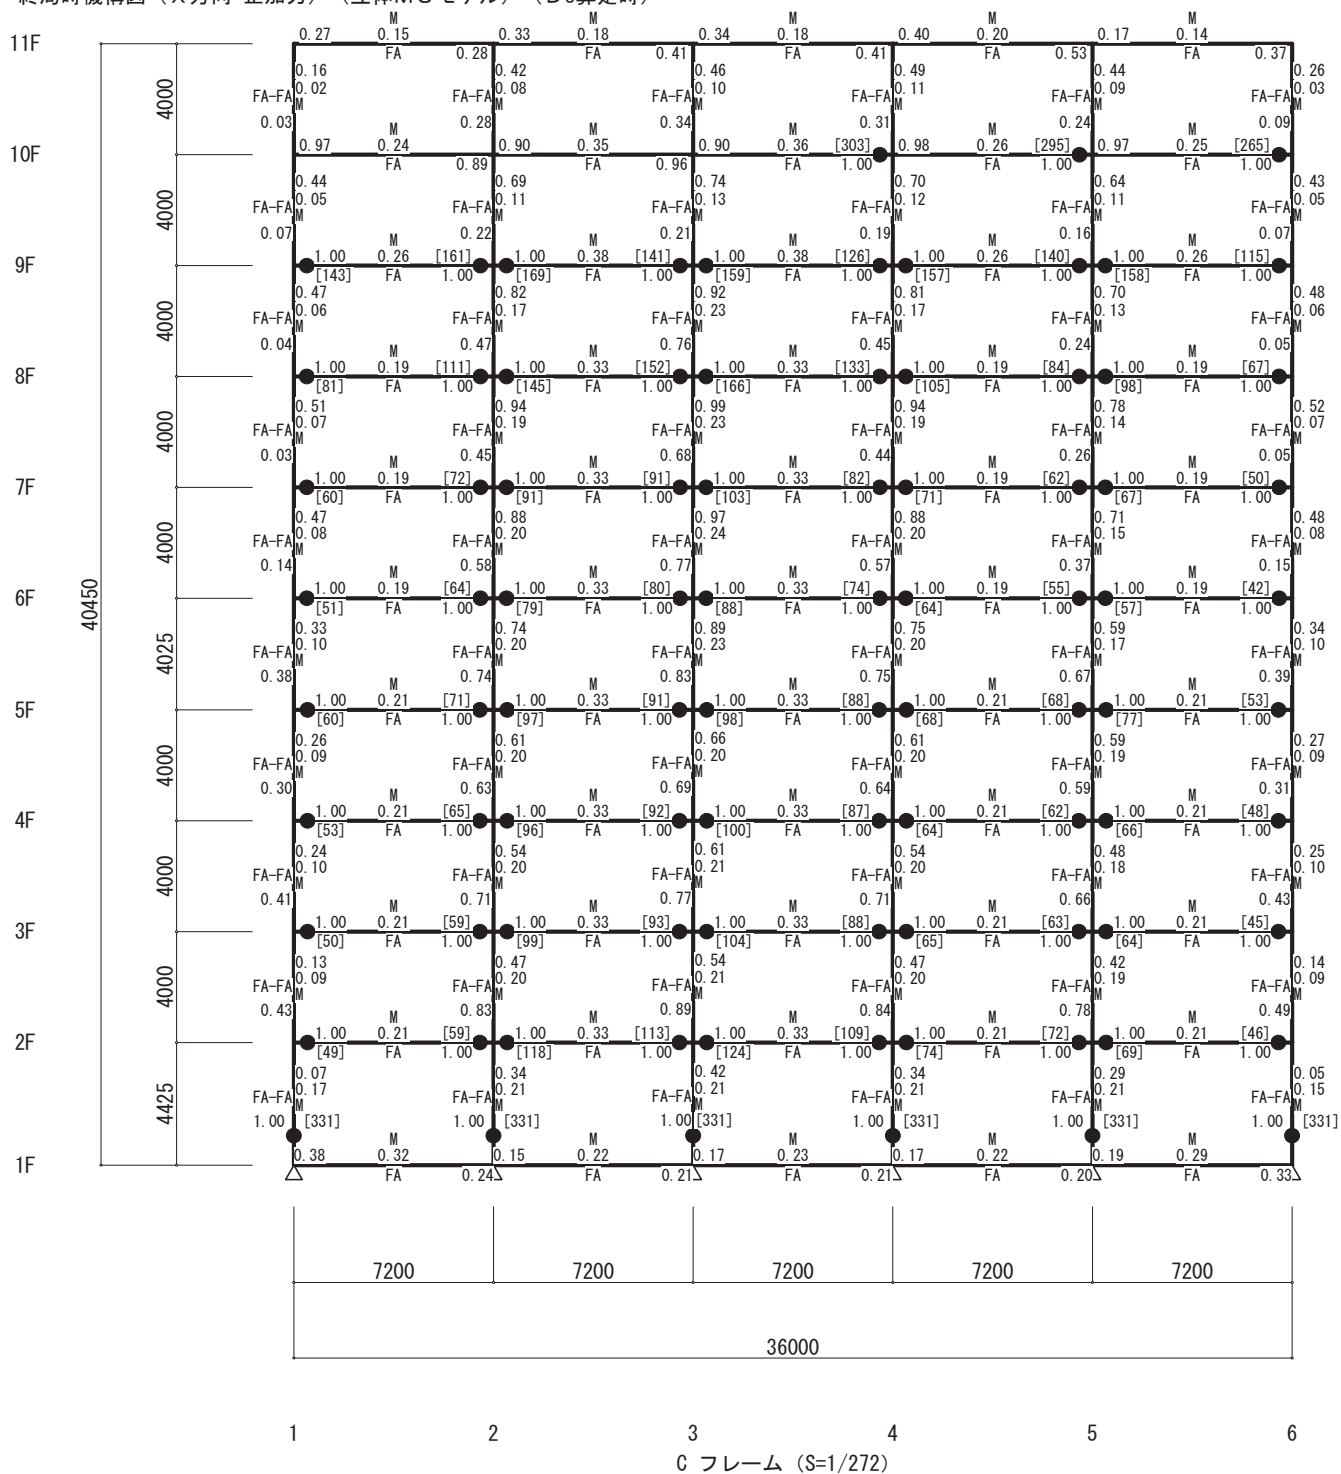


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

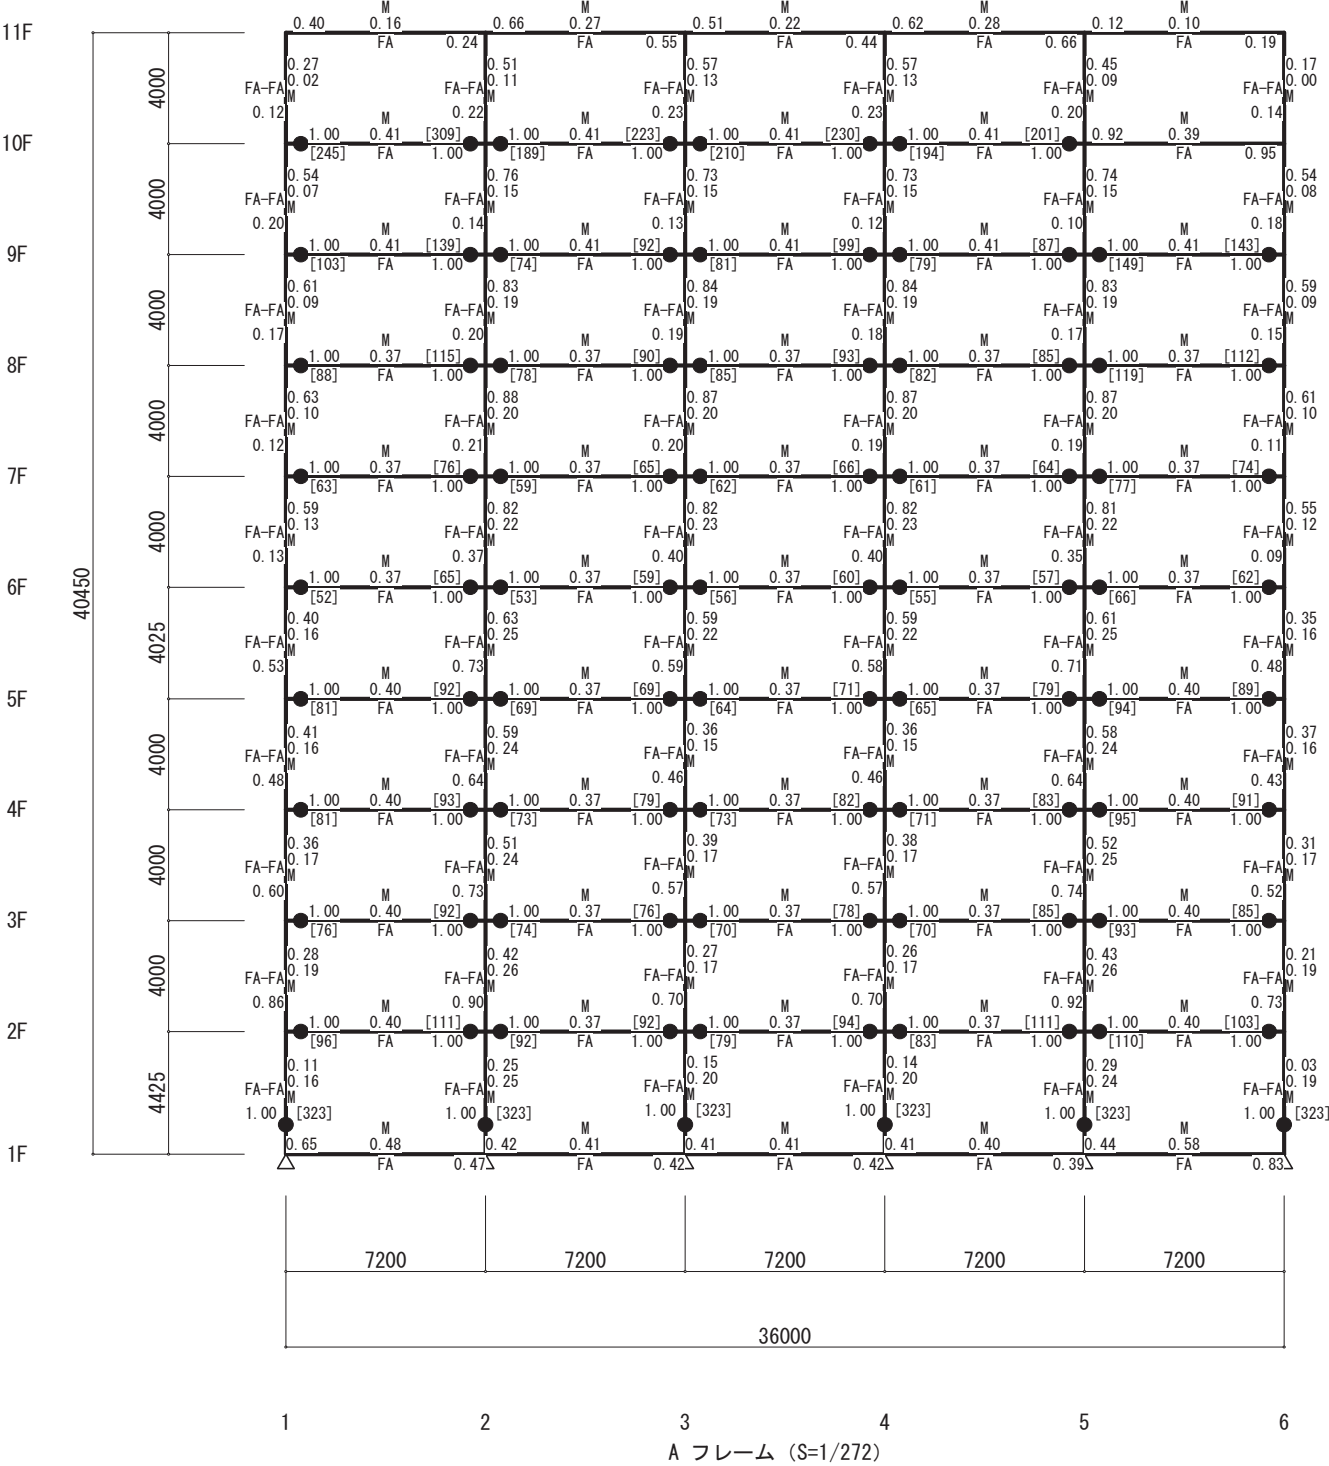


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

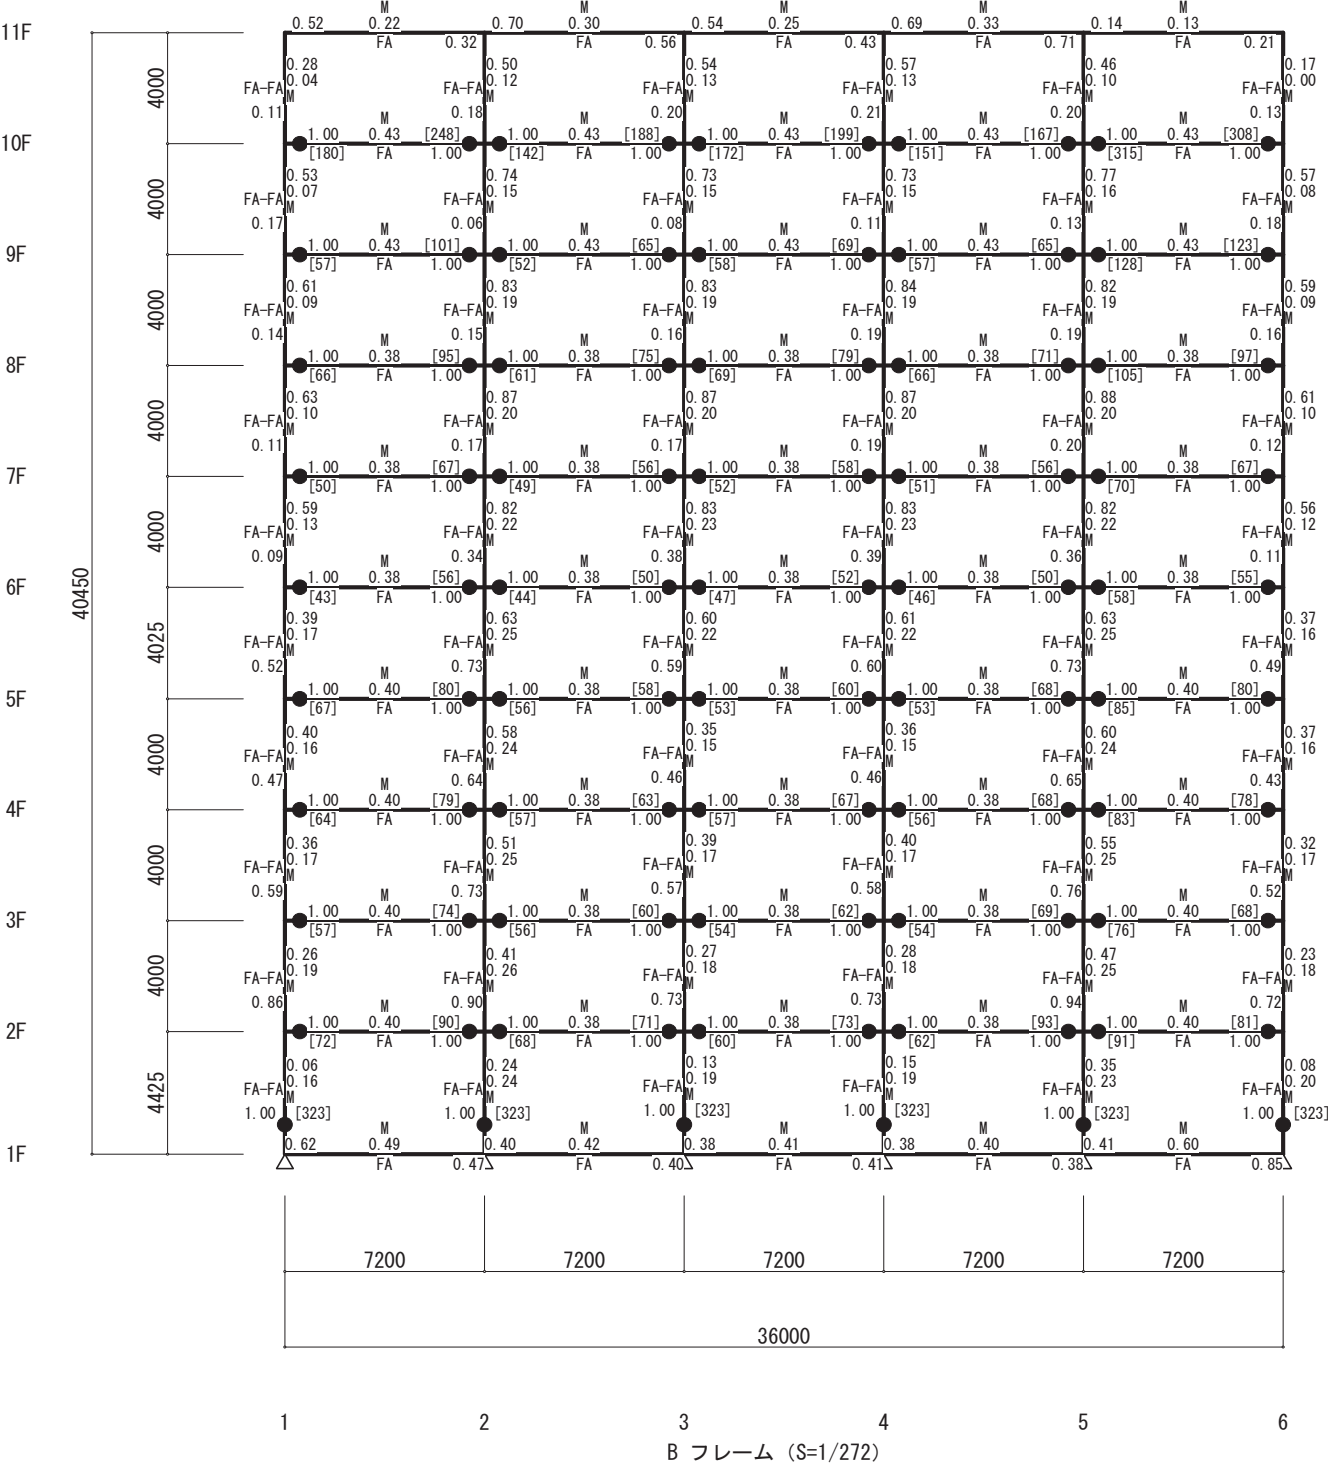


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

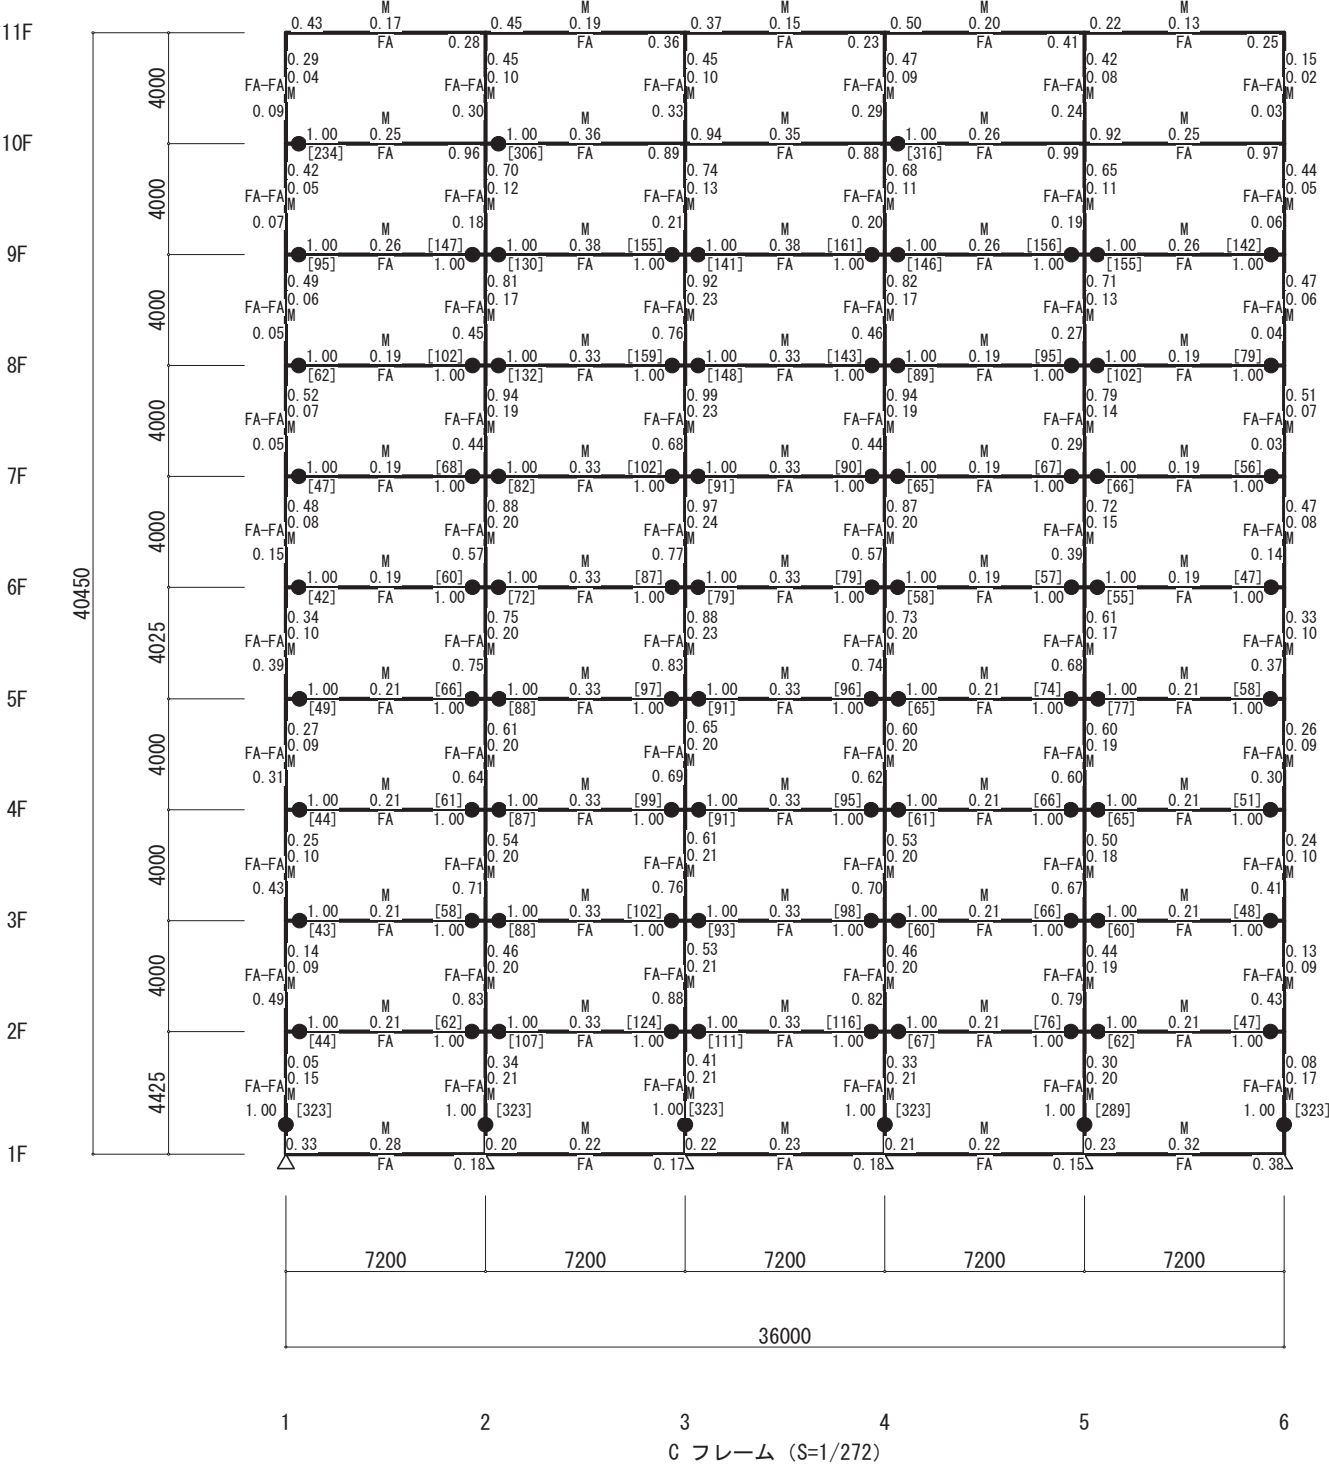


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

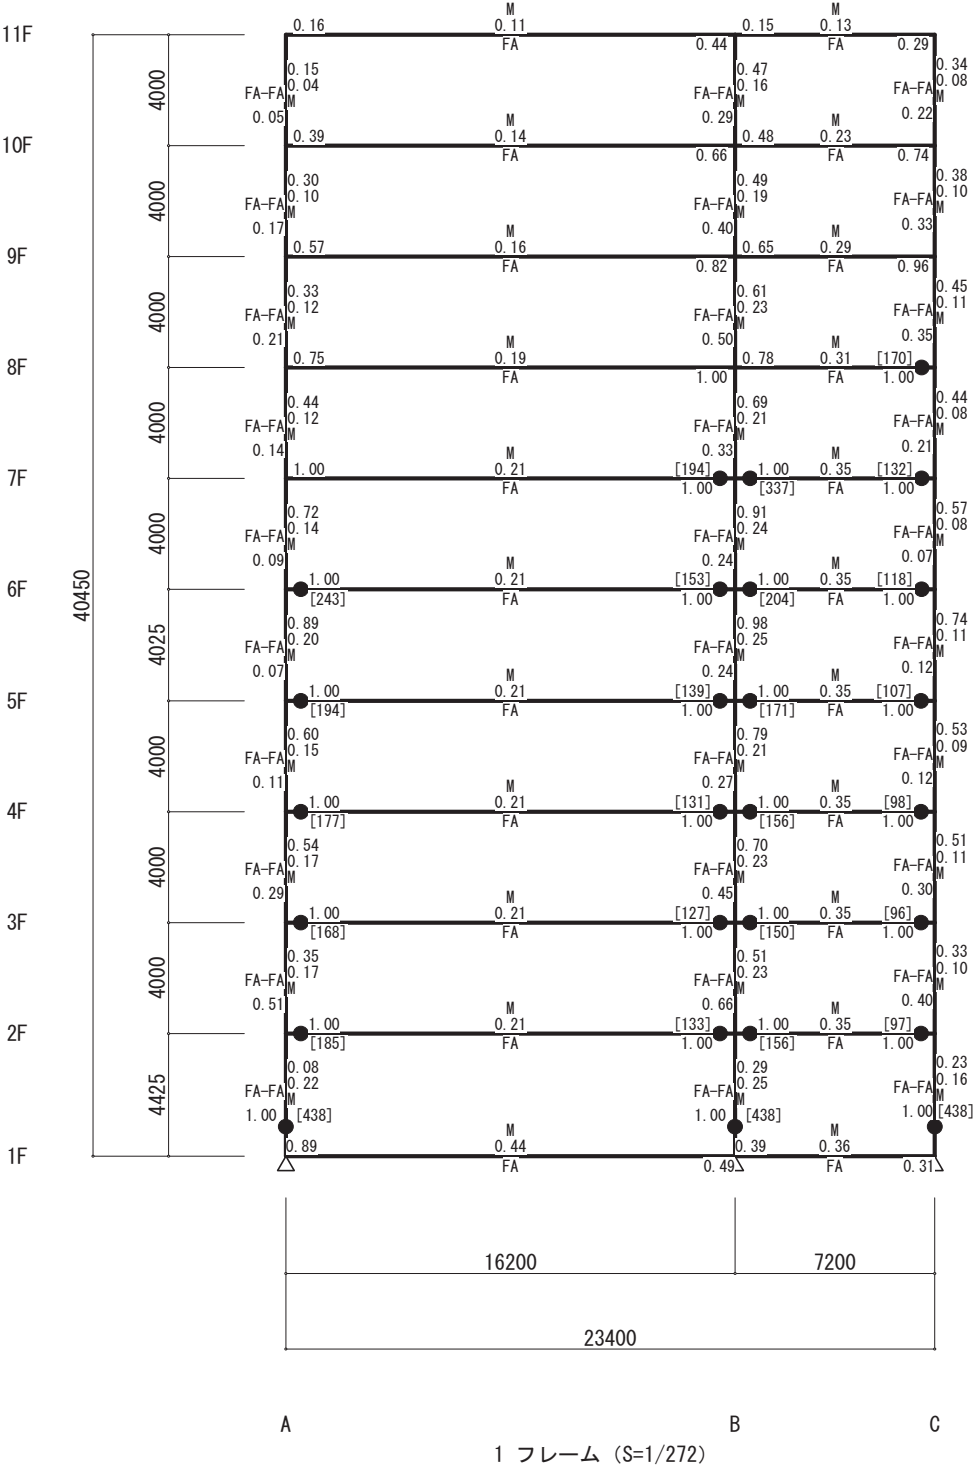


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

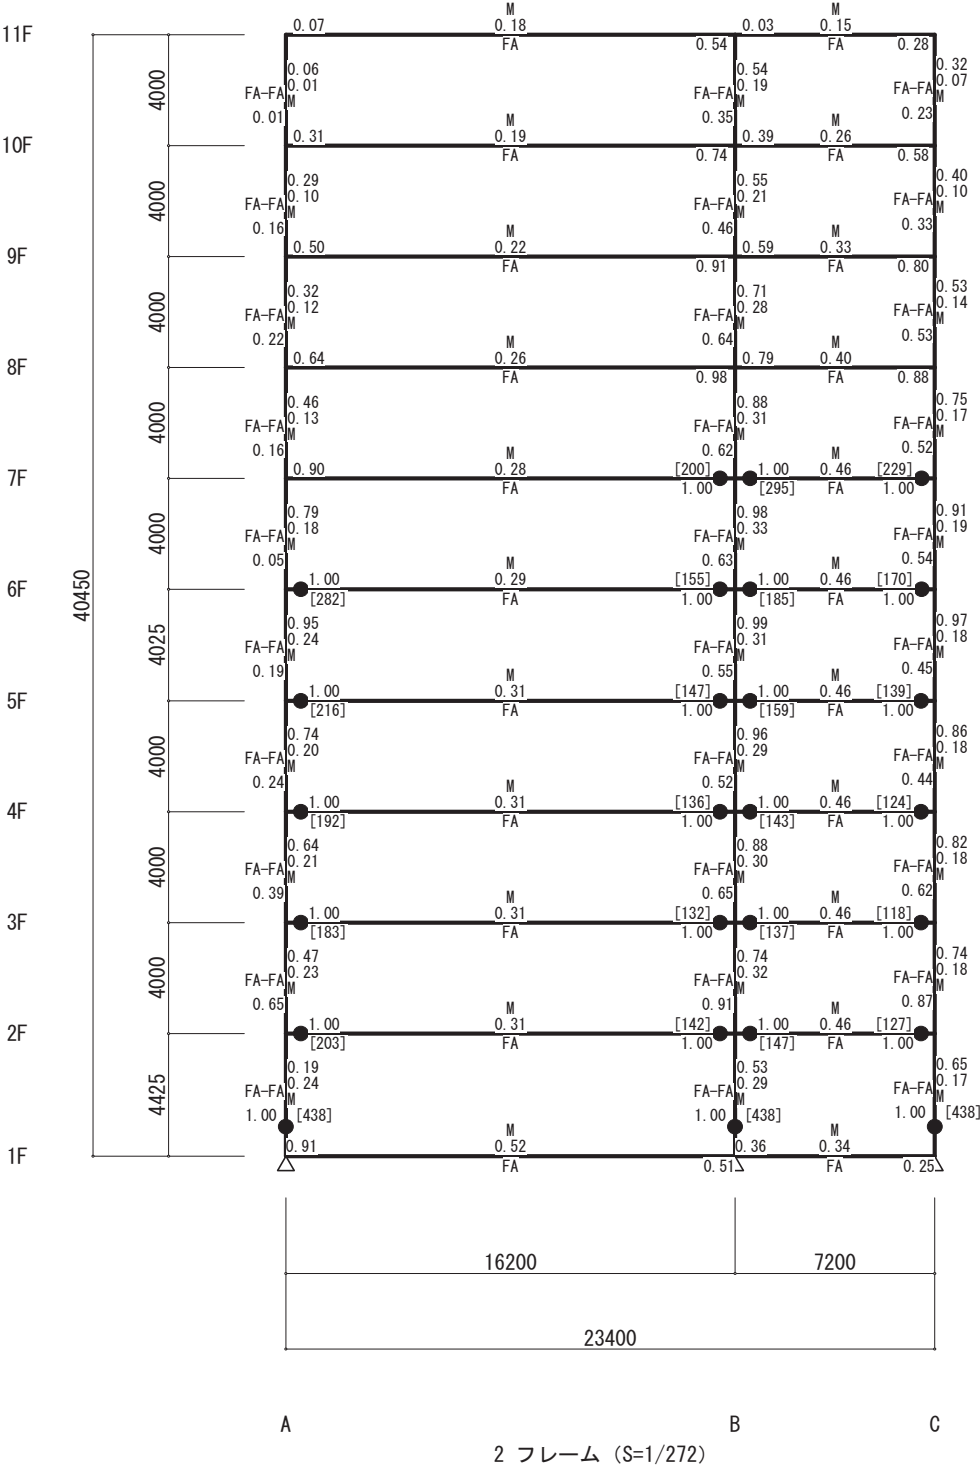


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

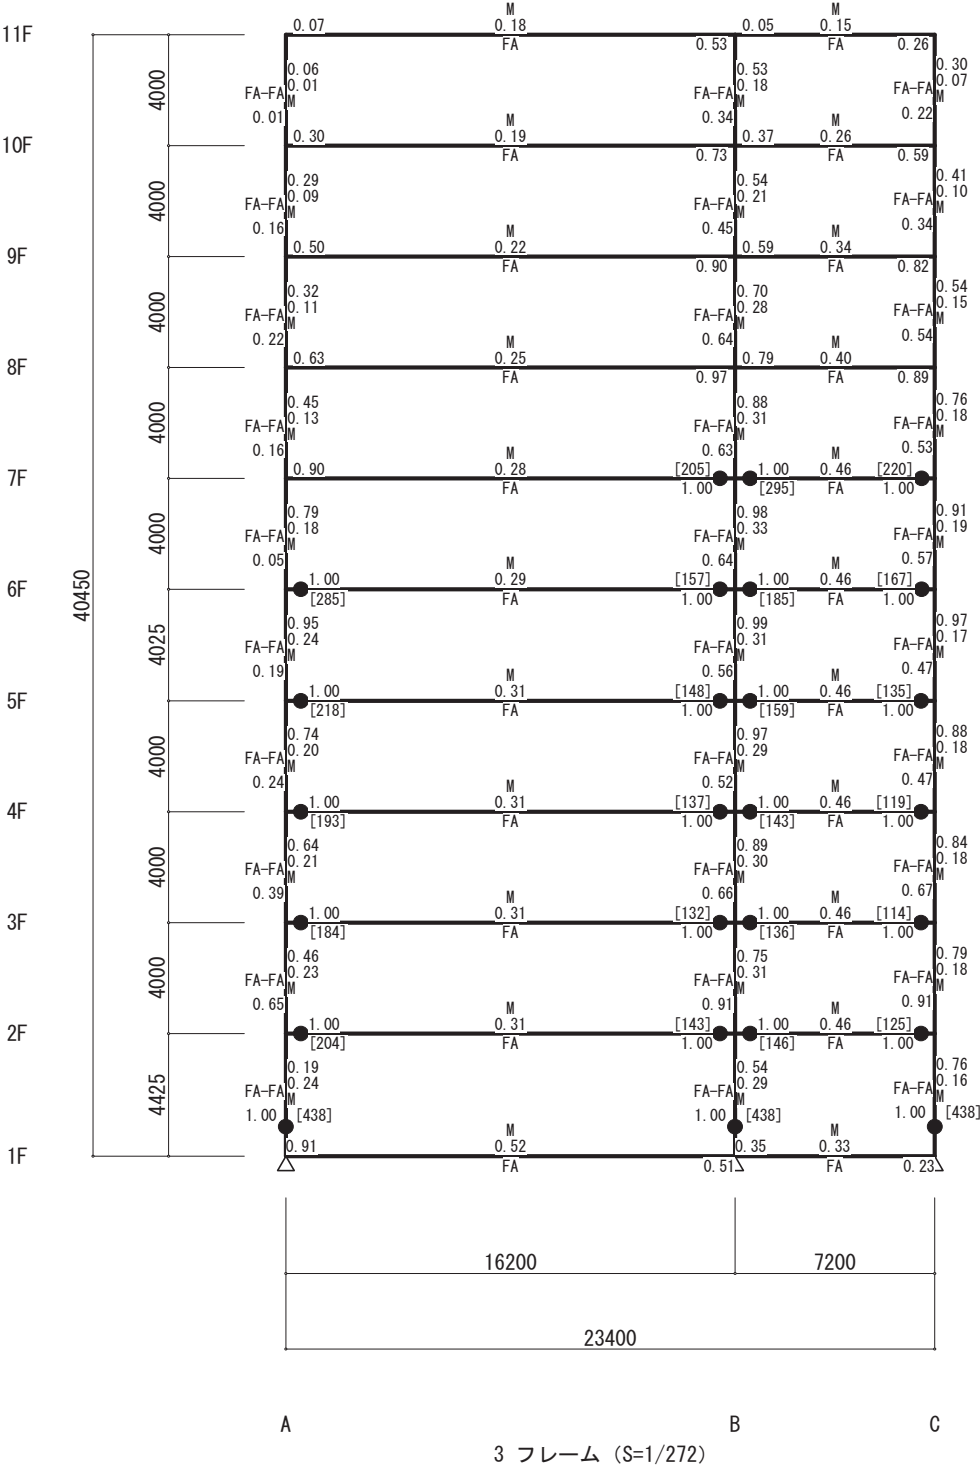


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

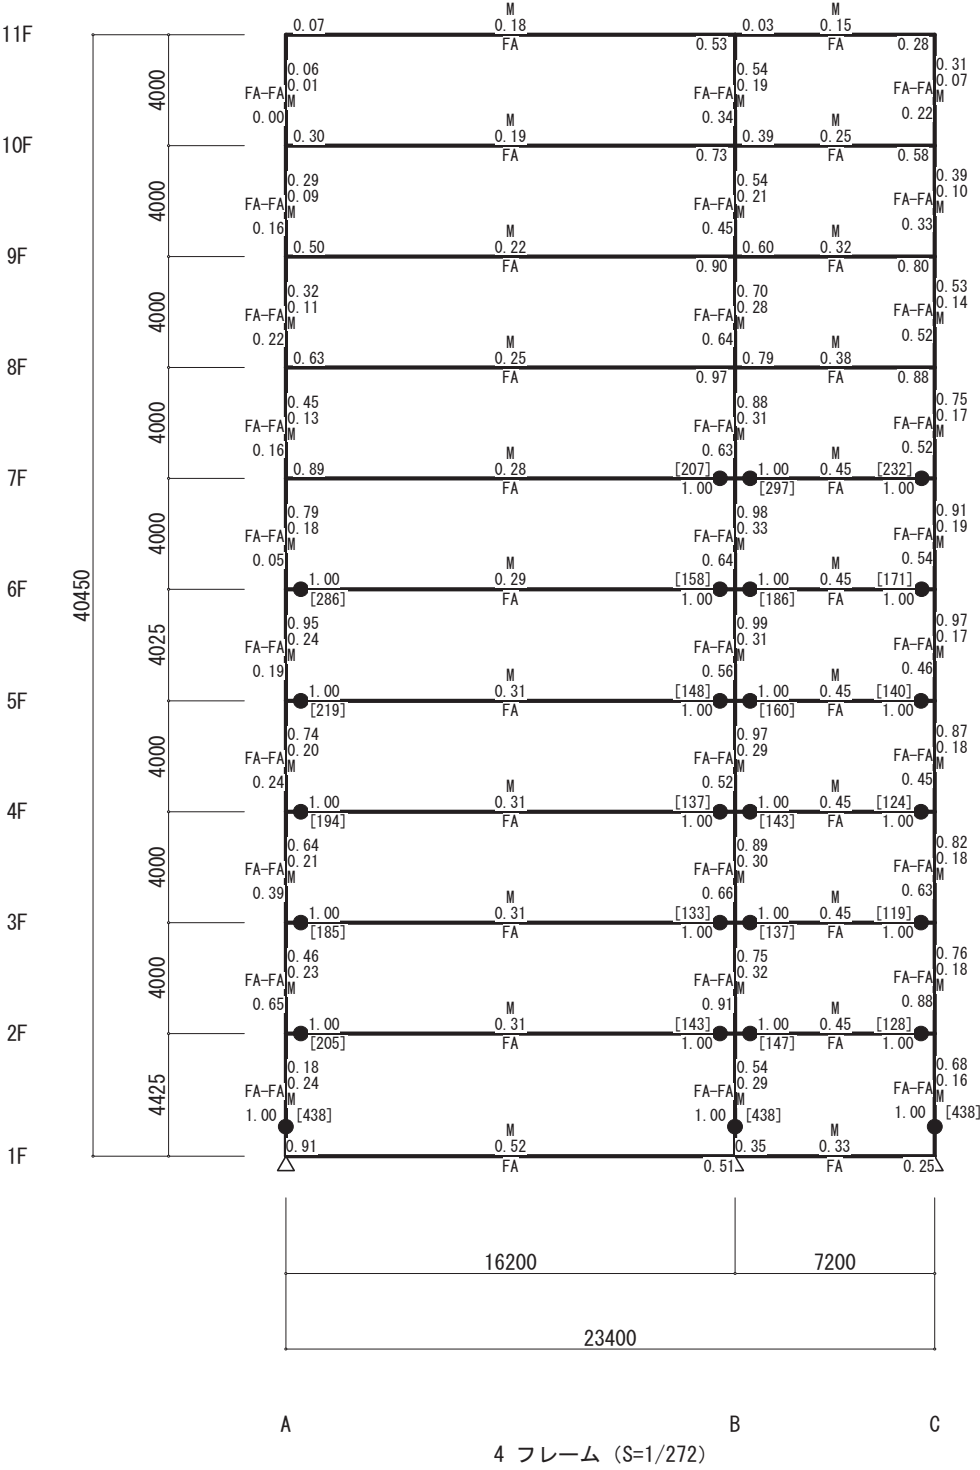


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

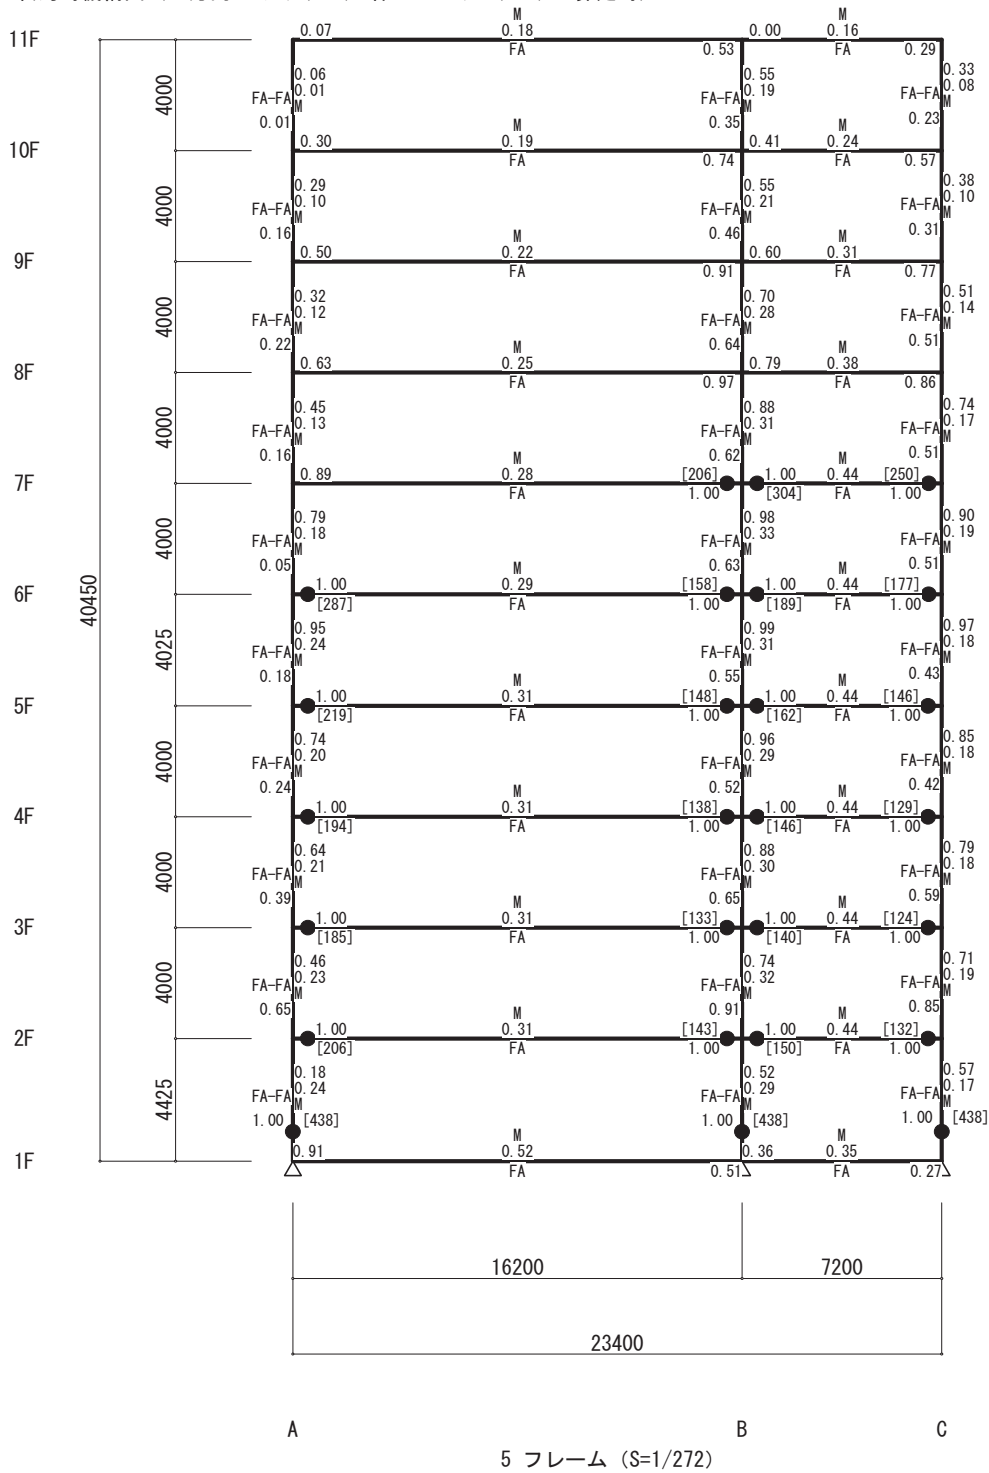


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

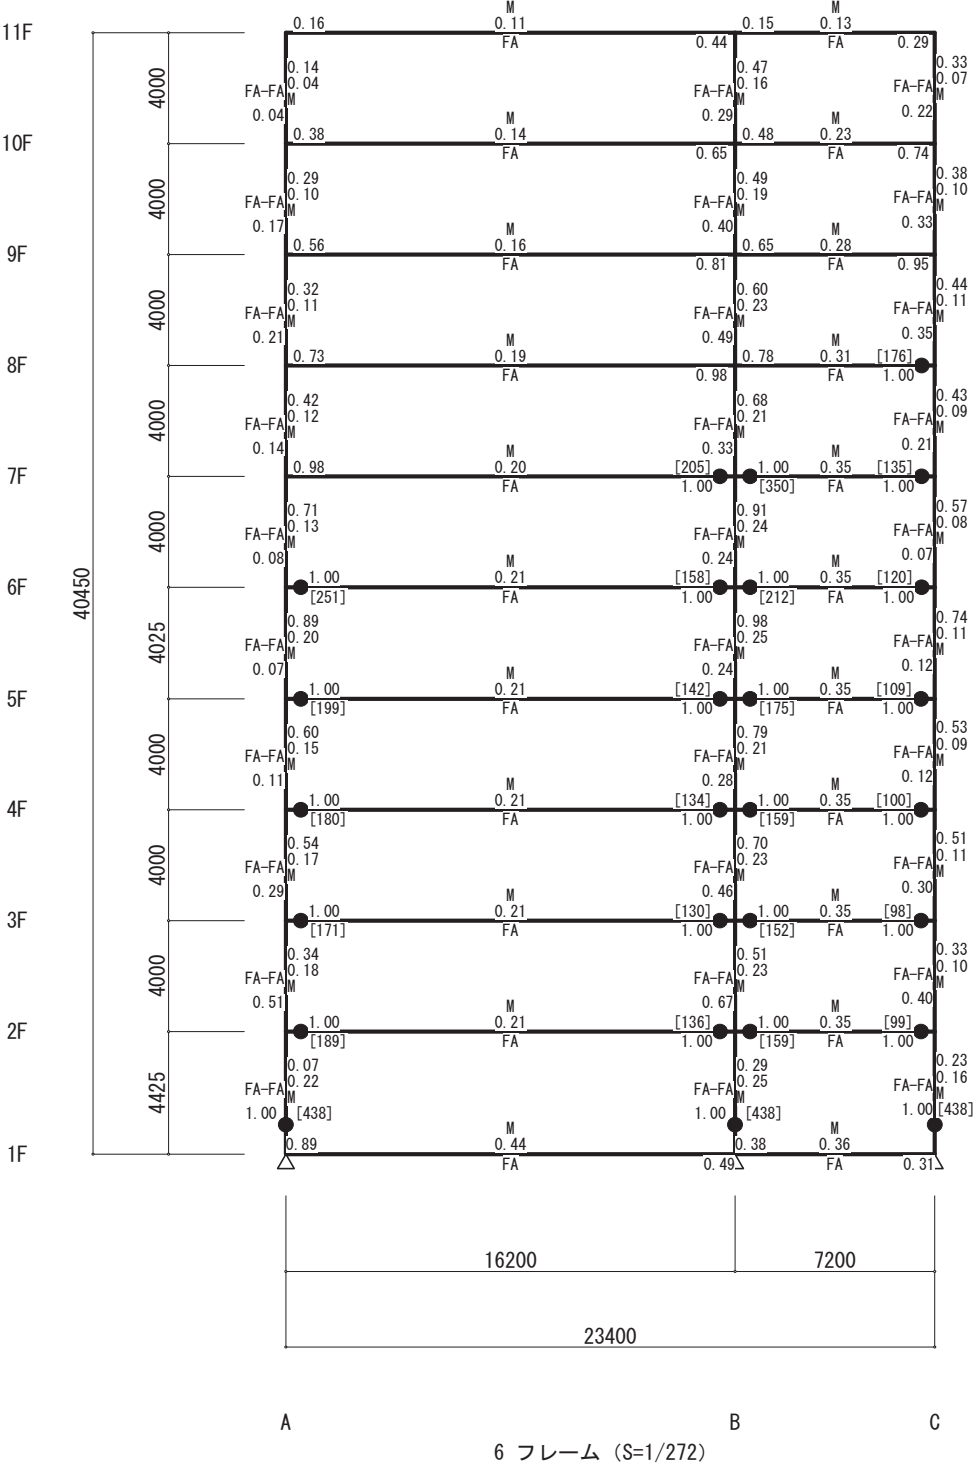


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

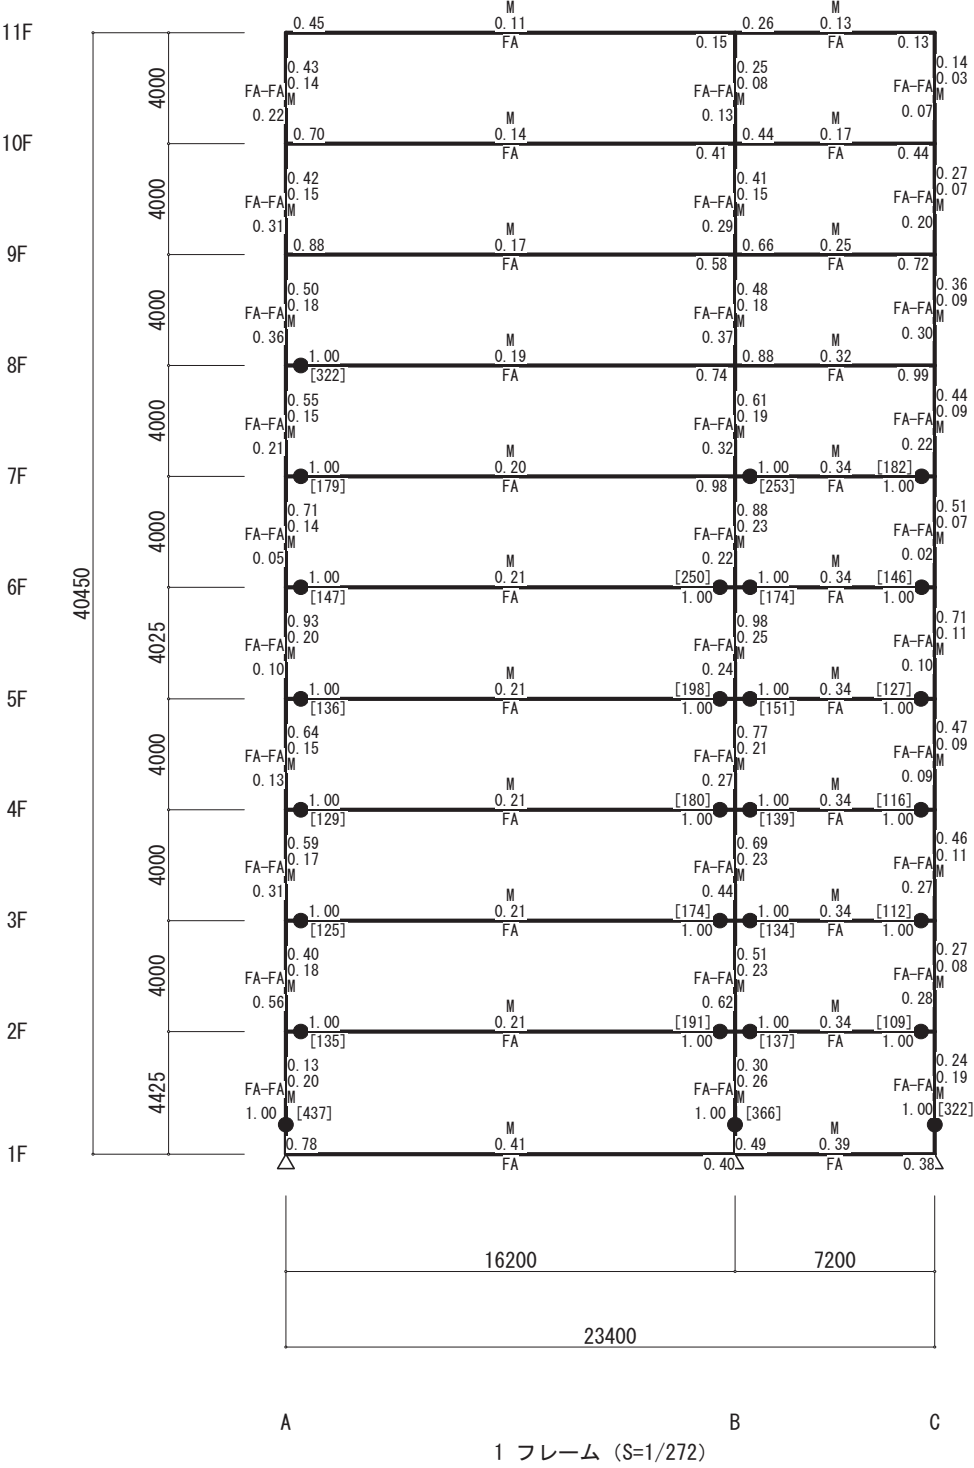


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

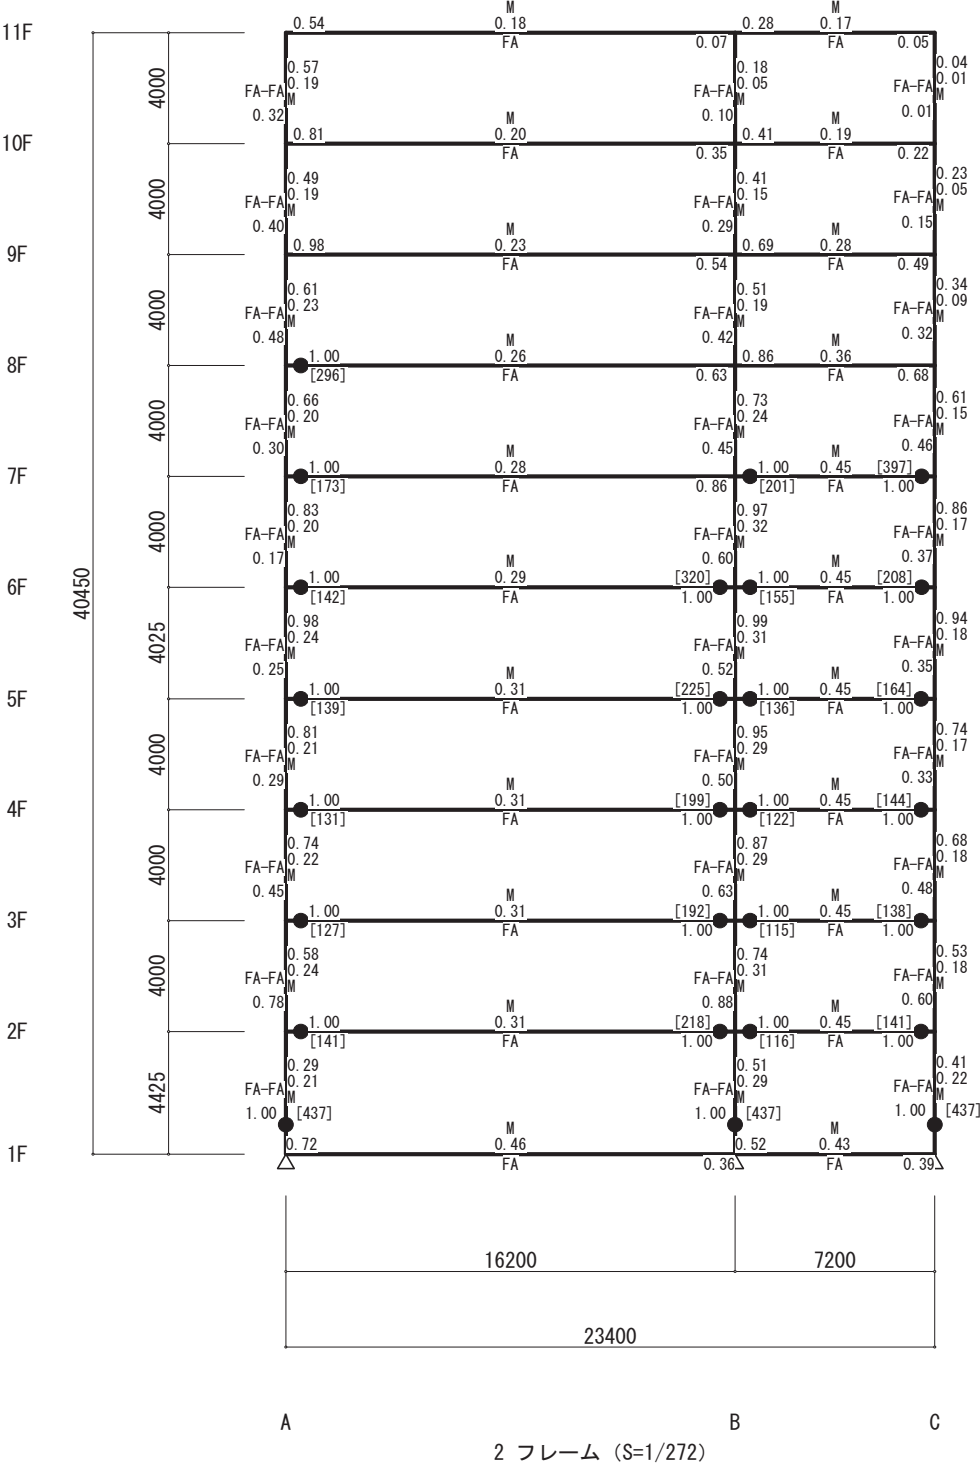


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

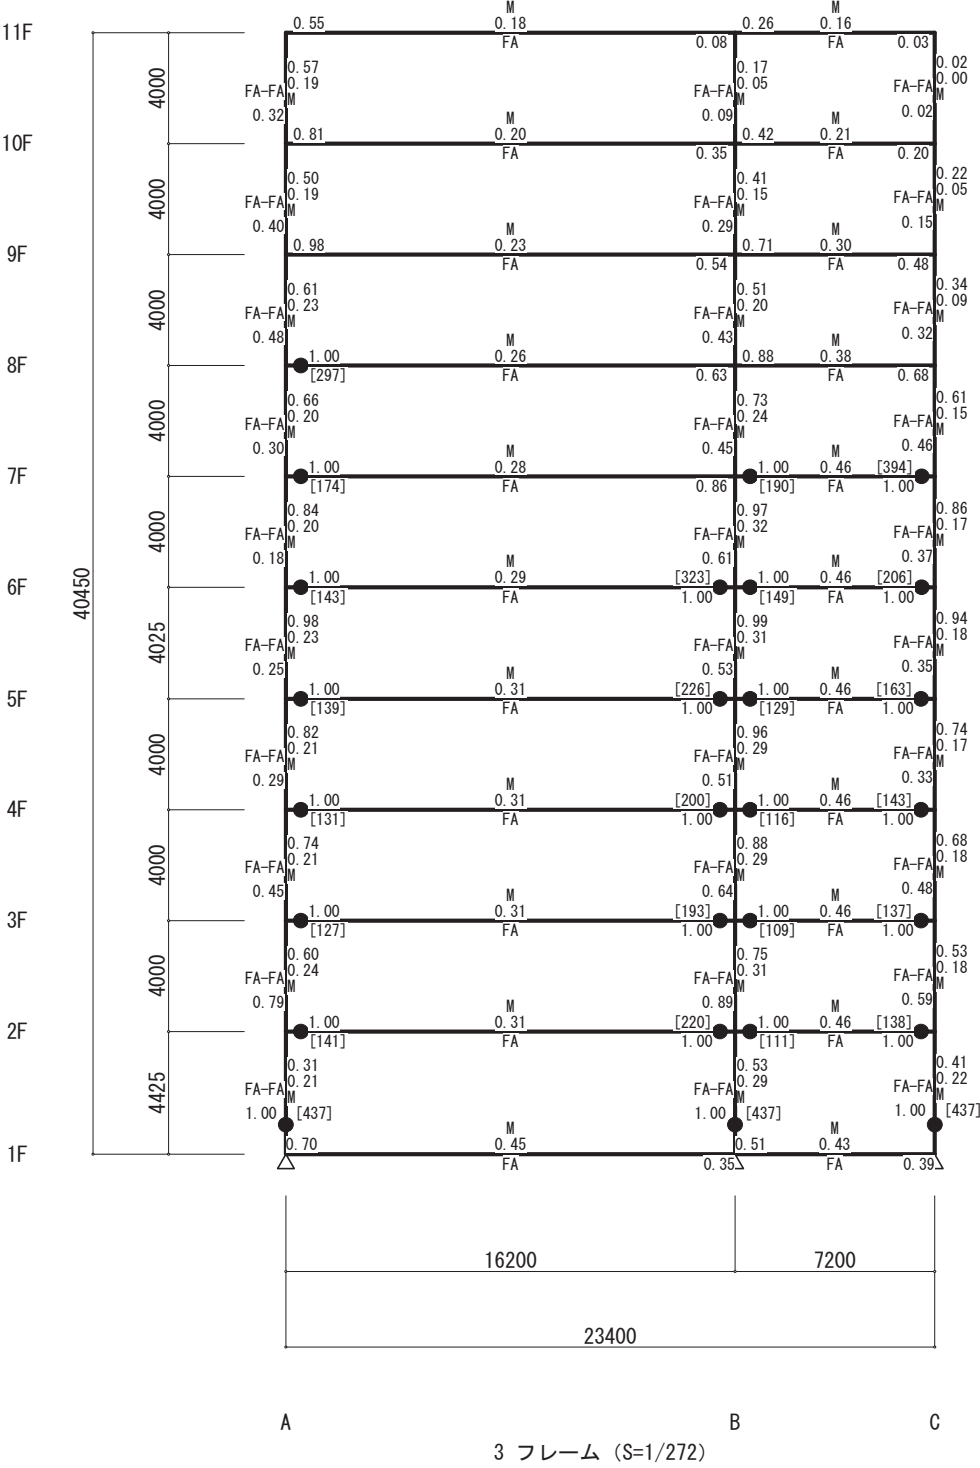


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

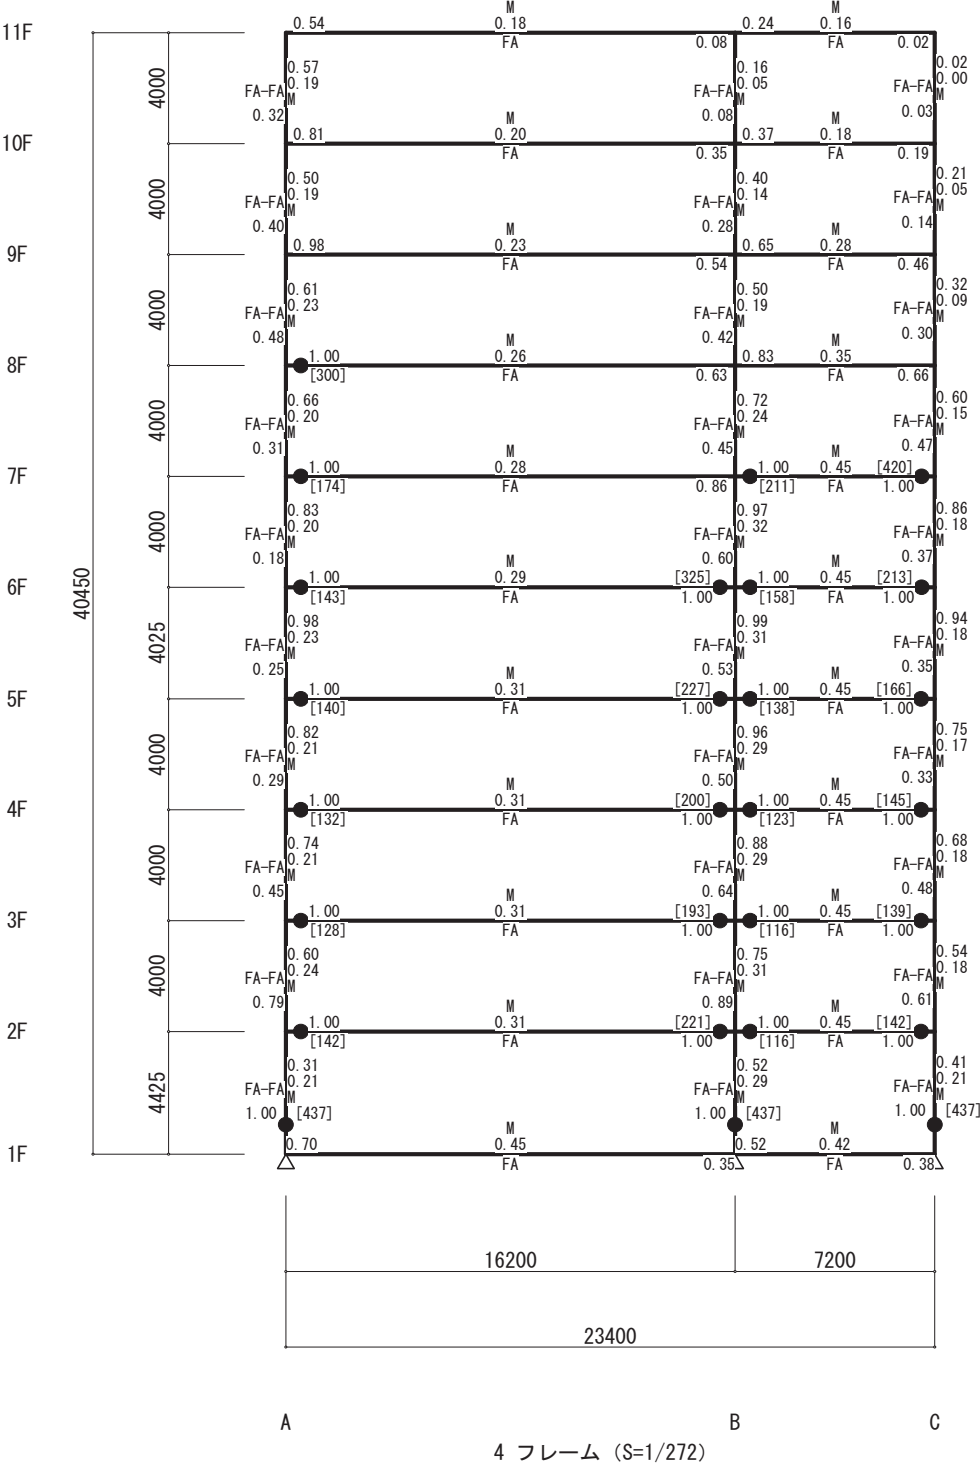

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

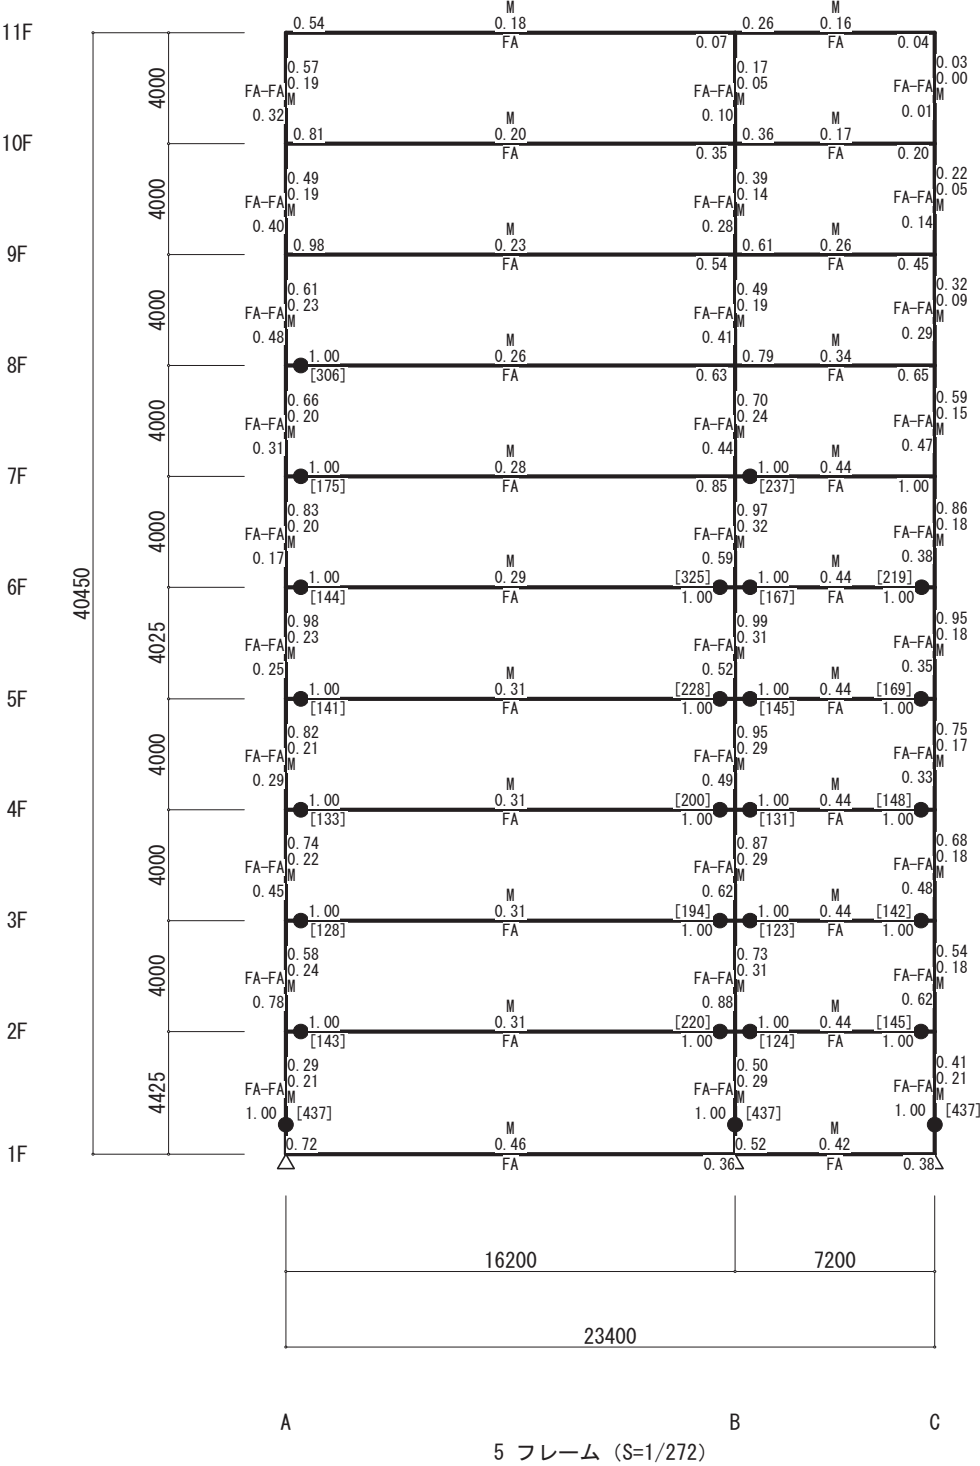



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


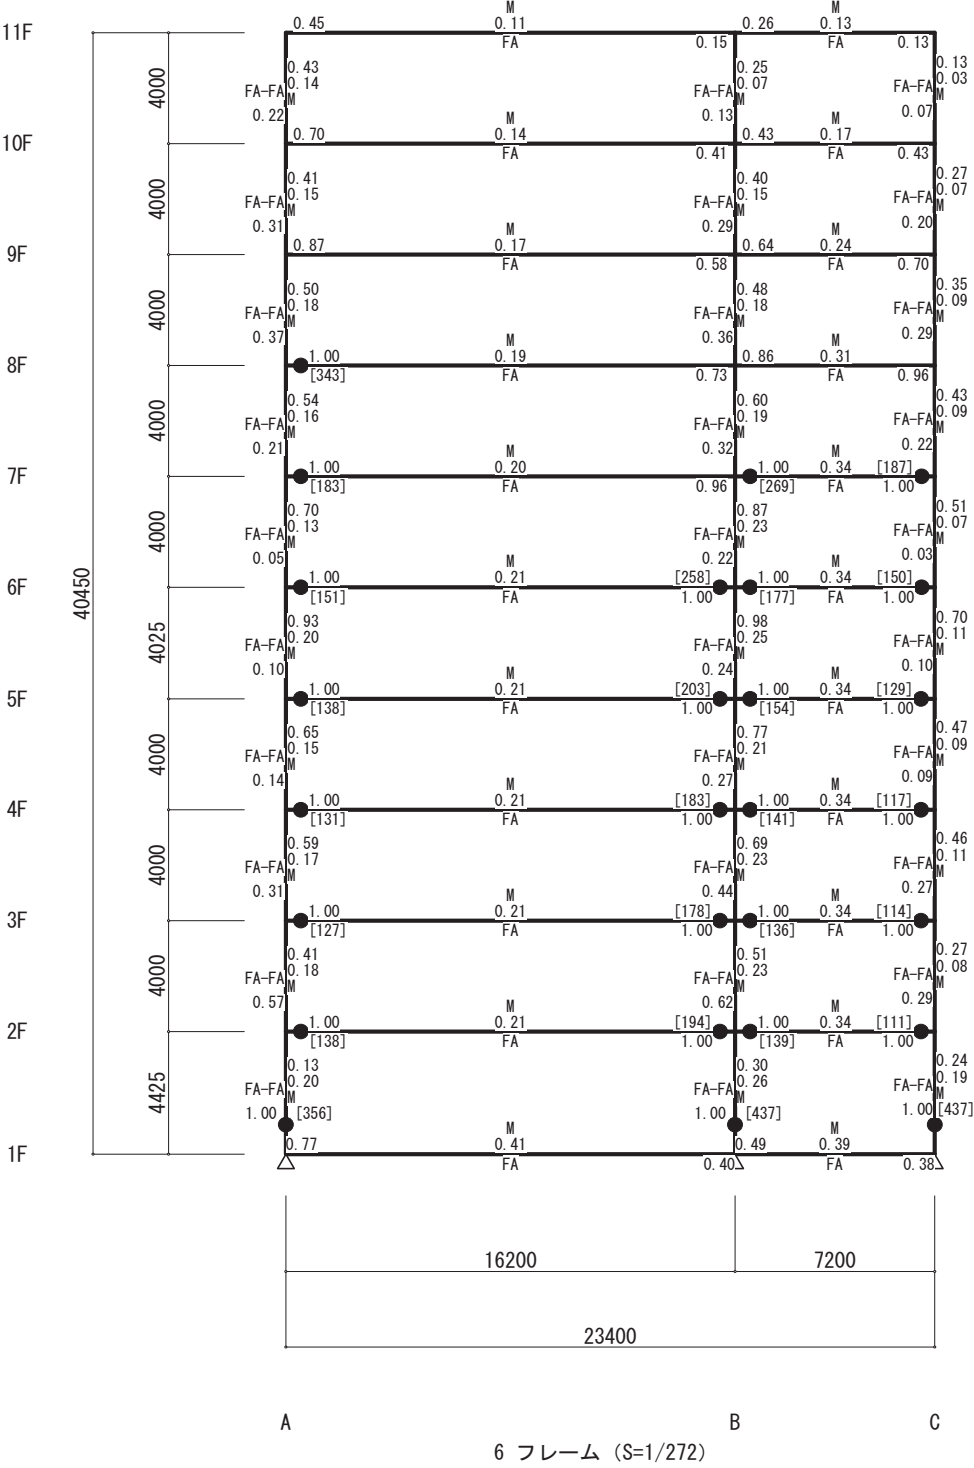


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

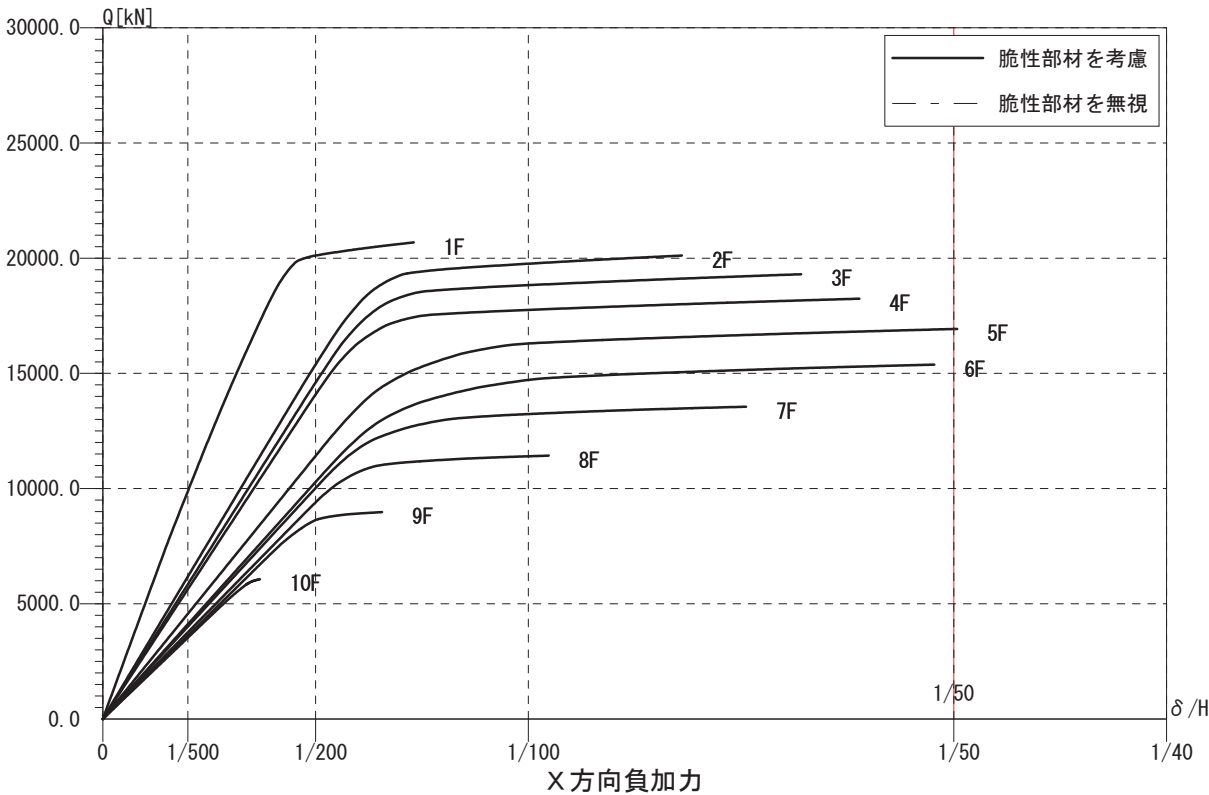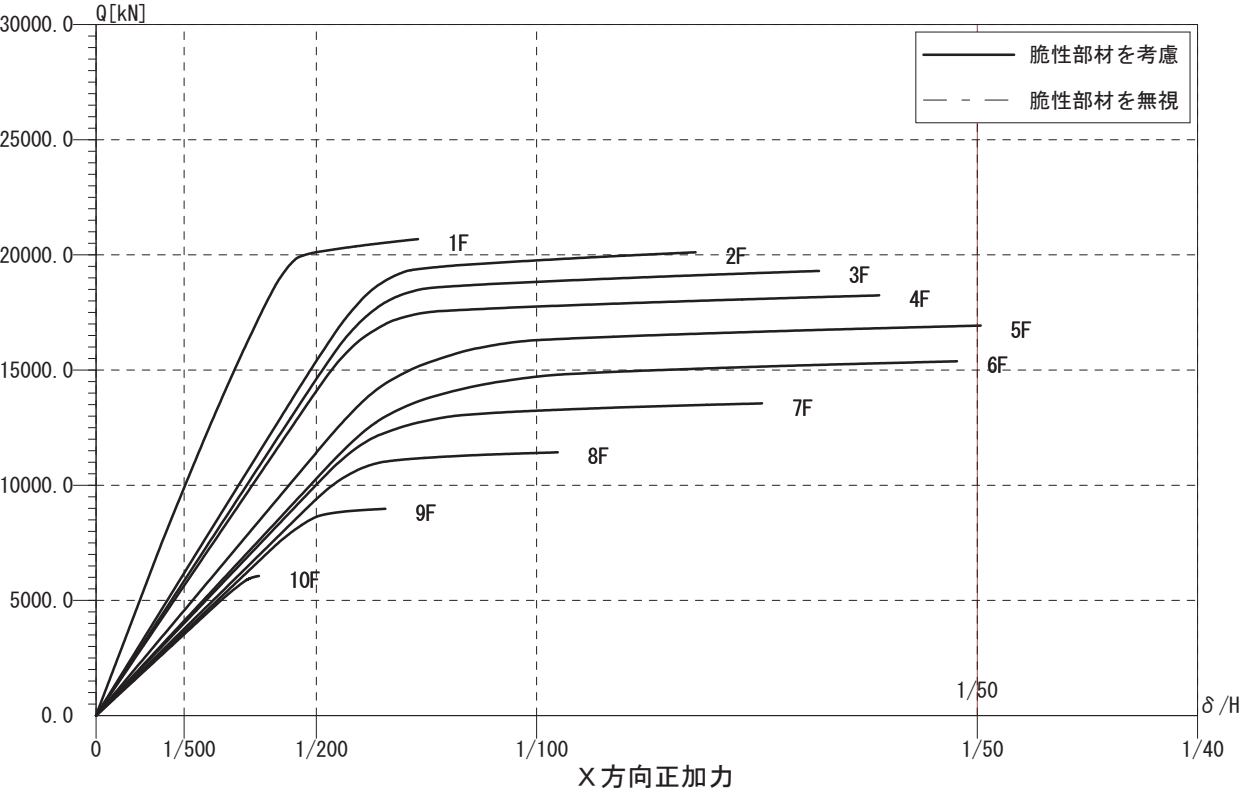

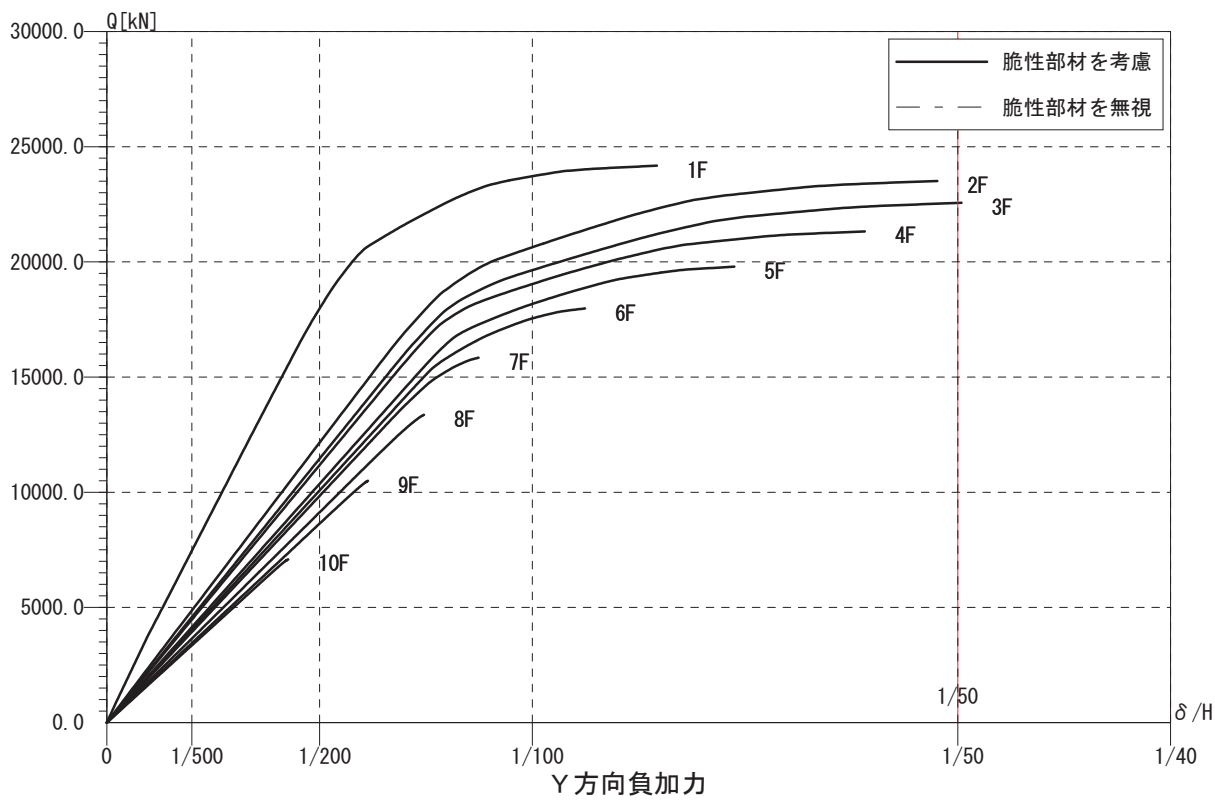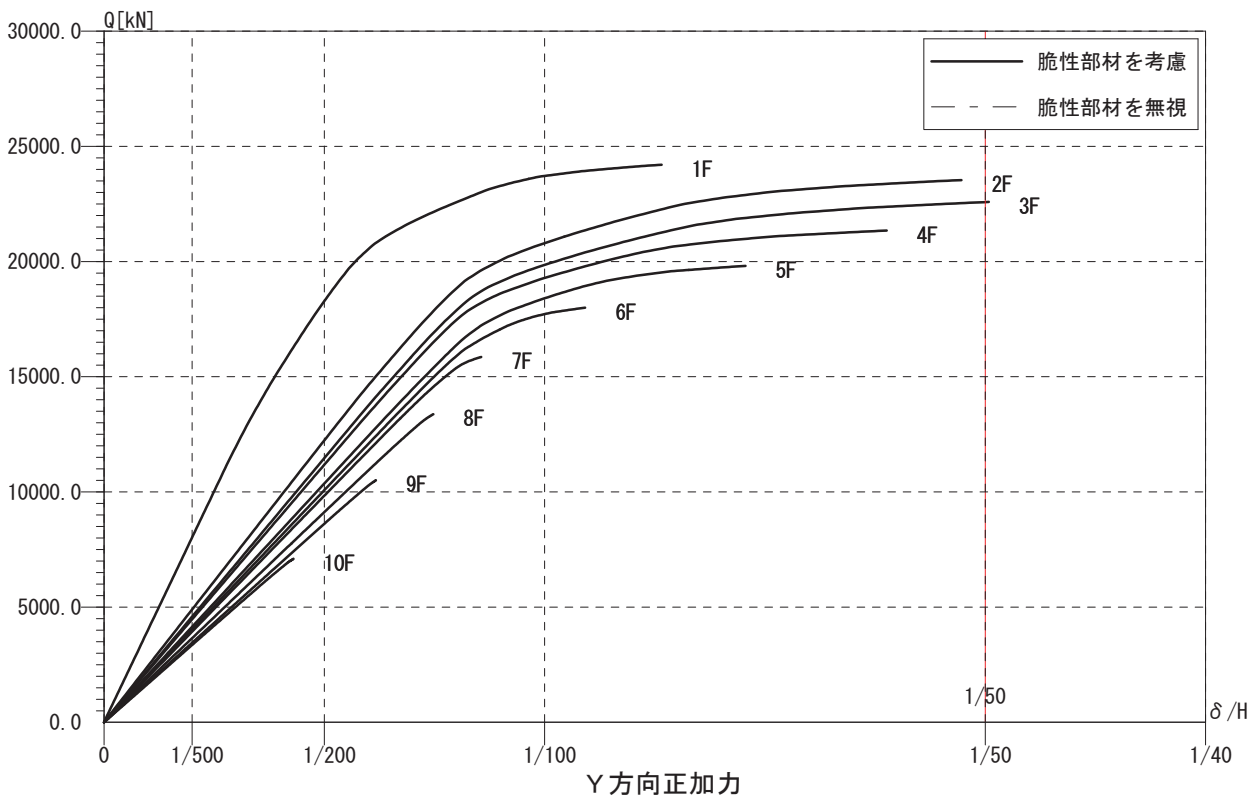

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

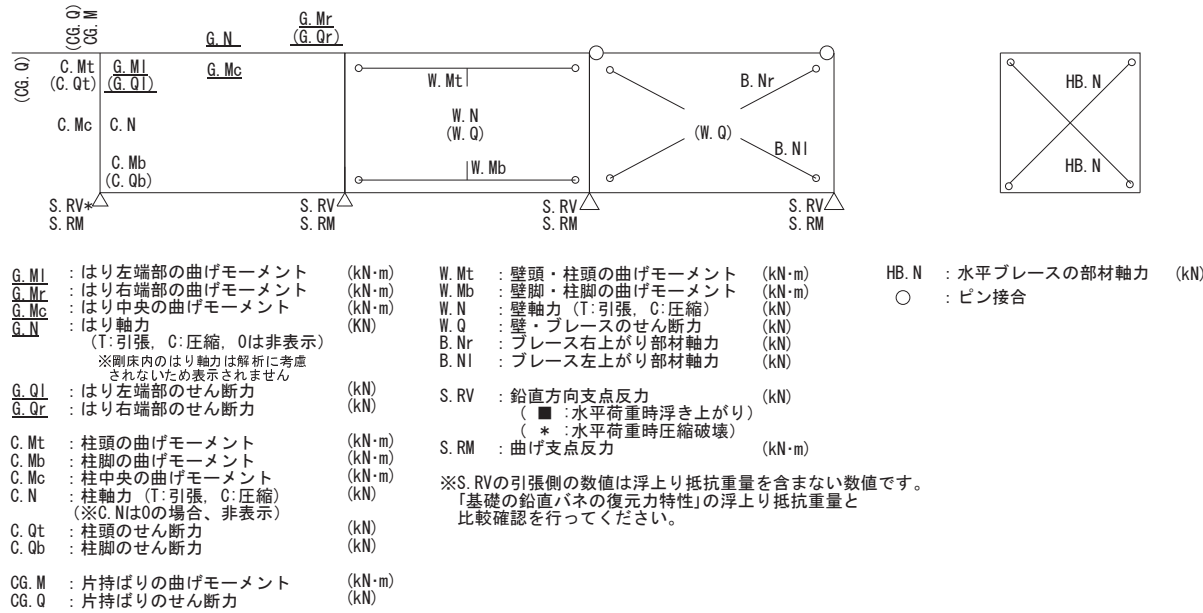

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		220.6 (79.8)		786.6 (229.2)		680.9 (188.4)		823.4 (219.3)		419.7 (98.9)							
11F	4000	353.7 (77.8)	353.7 (79.8)	66.6	1084.4 (442.9)	863.8 (229.2)	38.6	1462.0 (622.4)	675.4 (188.4)	2.7	1436.5 (610.6)	755.6 (219.3)	33.9	1115.5 (460.3)	292.1 (98.9)	63.8	419.7 (113.5)
		198.1	90.8T	198.6	154.2T	217.2	39.1C	215.4	29.2T	194.8	126.6C	192.6	109.2C	34.5 (113.5)	179.8 (442.3)	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)
10F	4000	1118.6 (355.2)	1076.0 (280.5)	66.2	1872.9 (737.5)	1616.4 (441.6)	26.7	1999.8 (767.8)	1464.4 (407.2)	1.6	1983.6 (759.9)	1521.8 (428.5)	20.7	1837.7 (703.3)	1000.3 (295.2)	62.4	1090.6 (317.6)
		408.2	391.2T	397.9	327.2T	464.1	69.6C	463.7	45.8T	431.1	272.8C	455.4	423.3C	179.8 (442.3)	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
9F	4000	1572.1 (498.9)	1874.3 (509.3)	40.9	2476.9 (972.0)	1761.3 (478.8)	37.8	2369.4 (931.1)	1755.1 (475.9)	42.0	2355.3 (924.1)	1740.3 (472.9)	37.7	2322.2 (900.7)	1632.9 (442.3)	40.7	1371.8 (406.9)
		574.2	923.5T	532.9	310.8T	507.1	68.1C	507.0	37.6T	520.8	318.6C	557.9	887.8C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
8F	4000	1871.8 (572.9)	2295.5 (626.1)	41.5	2990.1 (1118.3)	2188.6 (597.3)	38.4	2938.7 (1080.5)	2182.0 (594.4)	42.1	2924.7 (1073.7)	2168.1 (591.6)	38.4	2877.3 (1061.3)	2066.7 (562.6)	41.3	1728.2 (500.0)
		726.1	1569.2T	753.6	293.1T	777.7	66.7C	777.4	30.7T	754.7	360.5C	728.3	1469.0C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
7F	4000	1864.9 (693.3)	2284.7 (623.1)	41.4	2907.3 (1224.1)	2188.4 (597.1)	39.0	2909.6 (1257.4)	2182.3 (594.2)	42.3	2897.1 (1251.2)	2169.4 (591.8)	38.9	2801.2 (1173.5)	2077.5 (565.6)	41.2	1723.4 (624.9)
		478.4	2214.1T	459.2	280.1T	394.7	64.7C	394.8	23.3T	454.2	401.2C	473.6	2055.3C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
6F	4025	1364.8 (914.0)	2272.9 (619.8)	41.5	2389.3 (1404.3)	2188.4 (596.8)	39.9	2170.4 (1195.0)	2181.9 (594.3)	42.3	2160.5 (1190.6)	2170.7 (591.9)	39.9	2287.1 (1349.1)	2089.0 (568.8)	41.3	1230.0 (843.8)
		474.6	2862.7T	436.9	274.6T	234.6	61.0C	235.7	14.3T	428.0	443.8C	468.1	2652.1C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
5F	4000	2167.9 (1139.3)	4481.9 (1233.1)	42.7	3312.8 (1678.5)	2179.5 (594.8)	38.3	1645.4 (979.3)	2182.1 (594.2)	43.0	1639.4 (976.2)	2175.1 (593.5)	38.3	3170.6 (1612.0)	4216.3 (1159.1)	42.6	1963.8 (1046.0)
		110.7	4128.1T	44.2	342.4C	313.2	54.7C	313.0	5.9T	53.4	98.2T	128.2	3843.2C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
4F	4000	2075.1 (1154.6)	4464.4 (1227.9)	44.0	3157.0 (1683.9)	2181.8 (594.9)	40.0	2011.6 (1172.4)	2181.6 (594.1)	42.9	2006.0 (1169.8)	2175.5 (593.2)	40.0	3052.3 (1636.3)	4234.2 (1164.0)	43.9	1926.2 (1083.4)
		234.0	5390.3T	210.8	951.8C	333.2	48.2C	333.5	3.5C	220.4	643.3T	240.6	5041.4C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
3F	4000	1883.2 (1281.2)	4426.3 (1217.6)	43.1	2943.1 (1761.7)	2181.6 (594.6)	41.0	1602.9 (1131.1)	2181.4 (594.0)	43.1	1599.4 (1129.4)	2177.2 (593.4)	41.1	2871.6 (1735.0)	4269.5 (1174.0)	43.0	1775.9 (1230.1)
		679.2	6645.6T	580.4	1549.0C	659.3	40.4C	659.4	13.3C	598.4	1195.9T	684.2	6253.0C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
2F	4425	1151.5 (1141.2)	4393.0 (1207.4)	46.3	2377.8 (1664.7)	2181.2 (594.1)	42.4	1356.6 (1373.8)	2182.0 (593.9)	44.0	1355.6 (1373.5)	2179.7 (593.7)	42.5	2334.3 (1726.7)	4308.0 (1183.8)	46.2	1071.2 (1035.0)
		1373.4	7882.8T	1305.2	2142.8C	1682.9	33.9C	1683.3	20.5C	1485.9	1765.1T	1218.8	7465.2C	271.6 (68.9)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)	1469.0C (500.0)
1F		3898.4 (1141.2)	2366.7 (870.2)	4988.8 (1664.7)	2183.5 (667.4)	4722.4 (1373.8)	2165.5 (653.4)	4722.2 (1373.5)	2331.0 (678.8)	5306.2 (1726.7)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)	3508.9 (900.6)
		8769.5 0.0	8898.4 (870.2)	765.8	2333.7 (667.4)	2621.6 (667.4)	219.1	42.6 0.0	2538.9 (653.4)	186.7	4.4 0.0	2556.7 (678.8)	112.9	1980.5 0.0	2975.2 (900.6)	266.8	8381.6 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		302.8 (106.4)		878.4 (256.0)		764.5 (212.1)		936.0 (250.4)		542.7 (127.8)							
11F	4000	463.2 (126.9)	463.2 (106.4)	80.2	1267.7 (531.2)	964.9 (256.0)	43.2	1640.8 (706.8)	762.3 (212.1)	1.1	1631.0 (702.2)	866.6 (250.4)	34.7	1313.7 (548.8)	877.6 (127.8)	82.5	542.7 (172.6)
		209.4	85.6T	205.3	165.8T	227.1	45.4C	226.7	27.9T	216.1	123.2C	197.6	108.9C				
10F	4000	44.3 (126.9)	1121.1 (334.5)	83.1	2045.9 (800.4)	1782.0 (481.5)	48.6	2146.1 (815.9)	1647.9 (455.3)	8.7	2126.4 (803.8)	1673.5 (457.5)	26.4	1951.3 (734.9)	1212.0 (355.9)	69.4	1203.3 (348.9)
		436.9	395.2T	445.1	334.3T	514.2	73.5C	518.9	16.5T	481.4	225.6C	505.5	442.1C				
9F	4000	369.2 (403.1)	1831.0 (525.2)	1155.7 (800.4)	1682.9 (482.3)	1117.7 (815.9)	1635.8 (471.1)	1088.7 (803.8)	1626.8 (467.4)	988.5 (734.9)	1483.5 (428.8)	192.3 (348.9)					
		1581.3 (512.1)	1950.5 (525.2)	59.7	2465.3 (977.6)	1790.0 (482.3)	53.6	2321.1 (919.0)	1755.9 (471.1)	60.1	2285.3 (902.0)	1738.2 (467.4)	55.7	2241.8 (872.8)	1603.5 (428.8)	60.0	1291.2 (378.9)
		557.0	897.0T	510.1	314.1T	483.1	86.4C	481.2	0.6C	496.1	265.8C	533.4	849.9C				
8F	4000	467.3 (512.1)	2247.2 (641.1)	1445.0 (977.6)	2107.7 (600.6)	1355.0 (919.0)	2062.5 (589.7)	1322.9 (902.0)	2053.2 (586.0)	1249.5 (586.0)	1918.0 (549.7)	224.5 (378.9)					
		1901.2 (583.8)	2368.5 (641.1)	60.7	3019.1 (1127.9)	2217.0 (600.6)	54.7	2935.9 (1074.6)	2183.2 (589.7)	60.4	2906.0 (1059.6)	2166.3 (586.0)	56.6	2843.5 (1039.9)	2039.9 (549.7)	60.9	1693.6 (478.4)
		733.7	1515.0T	763.2	310.0T	786.7	103.5C	786.7	24.6C	763.7	310.1C	736.9	1379.0C				
7F	4000	433.9 (583.8)	2231.3 (636.6)	1492.6 (1127.9)	2105.2 (600.2)	1362.6 (1074.6)	2063.1 (590.0)	1332.5 (1059.6)	2054.2 (586.5)	1316.1 (1039.9)	1933.4 (553.9)	219.8 (478.4)					
		1918.5 (708.8)	2352.4 (636.6)	60.5	2955.0 (1237.5)	2216.4 (600.2)	55.6	2927.2 (1256.0)	2184.6 (590.0)	60.8	2899.5 (1242.1)	2168.9 (586.5)	57.4	2793.0 (1159.5)	2054.9 (553.9)	60.8	1713.5 (609.7)
		500.9	2129.5T	479.9	313.6T	415.2	117.8C	415.3	48.3C	474.0	353.4C	494.2	1913.2C				
6F	4000	916.6 (708.8)	2213.6 (631.7)	1995.2 (1237.5)	2101.7 (599.7)	2096.8 (1256.0)	2064.4 (590.4)	2068.9 (1242.1)	2055.0 (587.1)	1845.0 (1159.5)	1949.5 (558.4)	725.2 (609.7)					
		1418.3 (939.1)	2335.0 (631.7)	60.7	2434.6 (1422.5)	2216.2 (599.7)	57.3	2191.0 (1202.6)	2186.2 (590.4)	60.9	2168.0 (1192.1)	2172.5 (587.1)	58.8	2281.2 (1342.0)	2071.3 (558.4)	60.9	1224.3 (838.4)
		471.6	2741.3T	428.1	322.7T	229.2	127.6C	231.0	69.7C	419.5	396.0C	463.1	2453.6C				
5F	4000	2361.6 (939.1)	4438.0 (1249.6)	3290.9 (1422.5)	2092.5 (596.5)	2649.4 (1202.6)	2064.7 (590.8)	2630.1 (1192.1)	2068.1 (590.1)	3120.3 (1342.0)	4060.0 (1144.7)	2150.5 (838.4)					
		2197.6 (1150.5)	4559.2 (1249.6)	60.6	3349.3 (1691.6)	2202.2 (596.5)	54.8	1632.1 (972.1)	2189.0 (590.8)	62.1	1615.4 (963.7)	2180.7 (590.1)	56.3	3129.8 (1590.1)	4182.0 (1144.7)	61.0	1909.5 (1019.1)
		103.4	3973.3T	33.8	286.4C	312.2	131.4C	311.9	87.2C	50.4	140.2T	128.6	3582.3C				
4F	4000	2404.3 (1150.5)	4409.9 (1242.3)	3416.9 (1422.5)	2089.9 (596.5)	2256.4 (972.1)	2066.5 (591.3)	2239.3 (963.7)	2066.0 (590.2)	3230.7 (1590.1)	4082.8 (1151.5)	2166.7 (1019.1)					
		2130.2 (1176.5)	4534.5 (1242.3)	62.3	3198.2 (1697.6)	2205.3 (596.6)	57.7	2024.3 (1170.9)	2190.9 (591.3)	62.2	2010.7 (1164.6)	2183.5 (590.2)	58.7	3043.3 (1627.0)	4208.0 (1151.5)	62.6	1916.0 (1073.0)
		222.8	5201.1T	197.0	887.8C	317.5	133.2C	318.6	103.0C	210.8	681.0T	230.0	4720.3C				
3F	4000	2575.8 (1176.5)	4357.8 (1227.5)	3592.2 (1697.6)	2085.3 (595.8)	2659.3 (1170.9)	2068.6 (592.0)	2647.9 (1164.6)	2068.4 (591.3)	3464.8 (1627.0)	4134.4 (1166.5)	2376.1 (1073.0)					
		1904.4 (1296.1)	4480.1 (1227.5)	61.2	2969.7 (1770.0)	2204.1 (595.8)	59.4	1619.9 (1156.4)	2193.8 (592.0)	62.6	1609.4 (1150.6)	2188.7 (591.3)	60.2	2860.8 (1738.3)	4257.2 (1165.5)	61.4	1758.4 (1230.0)
		687.8	6418.3T	570.3	1481.2C	692.9	133.6C	691.8	115.2C	615.8	1236.4T	701.6	5875.9C				
2F	4000	3280.0 (1296.1)	4301.1 (1212.5)	4110.2 (1770.0)	2080.0 (594.7)	3005.7 (1156.4)	2070.9 (592.8)	2993.1 (1150.6)	2071.8 (592.6)	4092.4 (1738.3)	4182.2 (1179.6)	3161.6 (1230.0)					
		1149.3 (1196.2)	4429.3 (1212.5)	64.1	2392.8 (1638.3)	2202.0 (594.7)	60.9	1271.8 (1334.6)	2197.4 (592.8)	63.2	1272.5 (1338.9)	2194.6 (592.6)	61.4	2290.0 (1723.7)	4310.6 (1179.6)	64.2	1020.6 (1029.9)
		1497.4	7627.1T	1232.0	2076.0C	1681.7	133.7C	1689.9	123.5C	1523.6	1808.5T	1258.0	7052.4C				
1F	4425	4144.0 (1196.2)	2218.3 (883.6)	4856.8 (1638.3)	2058.4 (652.4)	4633.9 (1334.6)	2048.6 (642.2)	4652.2 (1338.9)	2235.8 (672.4)	5337.3 (1723.7)	3536.6 (922.0)	3536.6 (1029.9)					
		8531.8 0.0	1144.0 (883.6)	962.9 0.0	2304.2 (652.4)	2638.5 (652.4)	290.1 0.0	148.8 0.0	2575.5 (642.2)	263.5 0.0	110.0 0.0	2603.7 (672.1)	183.9 0.0	2032.8 0.0	2910.5 (922.0)	217.5 0.0	7990.5 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000			
		B フレーム (S=1/272)															
		1	2	3	4	5	6										

40450	4000	219.6 (77.1)	23.7	219.6 (54.4)	412.7 (183.9)	240.6 (66.0)	2.9	460.3 (214.7)	225.7 (59.7)	10.7	483.2 (215.1)	278.9 (79.2)	6.2	425.6 (181.9)	134.3 (47.2)	35.7	205.7 (47.2)
		65.3	64.1T	44.9	9.3C	31.0	6.6C	52.9	31.6T	61.8	25.2C	58.2	55.9C				
		378.9 (141.9)	24.3	467.8 (123.2)	663.1 (303.4)	566.6 (153.9)	12.7	694.4 (307.0)	551.4 (155.8)	9.4	645.6 (285.3)	452.7 (127.6)	6.8	589.4 (260.6)	425.1 (122.7)	16.6	369.1 (131.0)
		95.1	192.4T	56.3	12.1C	80.3	6.6C	74.9	21.7T	68.2	16.3C	107.1	182.3C				
	4000	504.5 (189.0)	13.8	693.2 (188.7)	1007.9 (482.5)	892.9 (236.7)	40.9	1144.7 (599.9)	867.3 (229.1)	42.6	935.3 (447.1)	649.0 (176.4)	14.1	800.8 (351.1)	633.0 (172.4)	12.3	453.6 (163.0)
		126.4	381.5T	42.9	0.9C	55.1	17.0C	41.1	12.3C	98.5	3.6C	127.7	353.5C				
		665.9 (230.2)	15.7	917.6 (250.5)	1443.6 (615.2)	1479.6 (400.4)	38.1	1596.8 (724.9)	1448.3 (390.7)	41.8	1371.0 (578.6)	859.4 (234.5)	15.4	1063.3 (430.1)	838.4 (229.1)	13.8	612.6 (203.1)
		205.6	635.5T	213.2	101.5T	147.1	24.8C	213.7	144.2C	203.1	11.9T	206.4	584.7C				
	4000	660.4 (267.8)	15.6	915.1 (249.9)	1347.7 (630.8)	1480.9 (400.4)	39.3	1549.3 (754.8)	1449.6 (390.9)	42.3	1280.5 (597.1)	859.2 (234.4)	15.4	1011.2 (446.8)	840.0 (229.5)	13.7	612.8 (243.9)
		124.7	885.6T	86.0	199.1T	39.8	34.9C	86.2	275.8C	117.6	32.3T	125.0	813.2C				
		497.9 (308.8)	15.7	908.8 (248.1)	1181.1 (643.0)	1479.4 (399.9)	39.9	1382.8 (721.3)	1453.1 (391.8)	42.5	1121.3 (612.2)	861.2 (234.9)	15.7	897.3 (525.5)	843.6 (230.6)	13.6	453.7 (285.9)
		123.6	1124.9T	113.0	292.1T	68.7	48.7C	110.7	407.9C	160.3	61.4T	121.7	1033.7C				
	4000	588.1 (328.8)	16.7	1333.1 (365.7)	1380.6 (719.7)	1488.0 (402.3)	39.8	1353.1 (731.3)	1464.9 (395.1)	42.6	1309.6 (684.8)	1272.7 (348.9)	16.7	1275.7 (658.8)	1254.2 (344.2)	15.0	527.1 (299.9)
		69.5	1475.9T	58.8	263.4T	109.5	64.7C	59.9	429.5C	41.9	98.7T	72.8	1362.0C				
		600.7 (368.9)	16.9	1327.9 (364.1)	1285.1 (713.3)	1489.2 (402.1)	41.5	1302.2 (738.1)	1468.2 (395.8)	43.4	1225.3 (683.4)	1273.4 (349.1)	16.7	1137.8 (644.1)	1257.4 (345.1)	15.1	554.5 (344.9)
		137.1	1820.3T	141.5	233.5T	174.1	81.5C	141.4	452.9C	150.4	140.9T	135.2	1686.4C				
	4000	437.0 (325.6)	16.3	1311.9 (359.9)	1198.3 (728.7)	1487.1 (401.3)	42.6	1225.6 (762.3)	1474.0 (397.3)	43.8	1156.5 (709.8)	1278.3 (350.4)	17.0	1071.9 (659.5)	1266.0 (347.7)	14.5	412.1 (318.1)
		214.3	2152.7T	259.1	210.9T	298.9	97.6C	263.0	479.2C	247.1	185.1T	224.0	2006.4C				
		433.7 (548.8)	18.6	1299.2 (355.7)	1028.8 (774.6)	1483.3 (399.9)	43.7	1054.5 (769.2)	1482.1 (399.2)	44.8	995.5 (748.9)	1285.7 (352.2)	17.8	958.6 (760.2)	1274.7 (349.7)	15.9	382.8 (504.7)
		780.5	2482.4T	684.9	212.4T												

C フレーム (S=1/272)

[illegible]


A フレーム (S=1/272)

[illegible]


B フレーム (S=1/272)

		191.5 (59.7)		242.6 (67.2)		186.0 (54.8)		299.3 (81.4)		191.4 (43.0)							
11F	4000	238.5 (87.4)	238.5 (59.7)	23.5	432.7 (195.3)	241.3 (67.2)	0.7	451.4 (210.1)	208.7 (54.8)	11.4	472.5 (128.4)	286.5 (81.4)	6.4	417.4 (177.3)	118.1 (43.0)	36.6	191.4 (66.0)
		63.7	68.3C		42.2	10.4T		31.1	15.2T		55.8	39.9C		62.8	27.5T	59.3	53.3T
10F	4000	367.9 (129.4)	479.0 (126.2)	24.8	642.4 (282.6)	561.3 (153.7)	8.0	692.6 (307.5)	536.5 (152.1)	11.1	661.1 (301.2)	463.4 (130.4)	6.1	598.4 (269.7)	414.6 (119.9)	17.1	376.2 (139.8)
		109.2	198.4C		77.2	12.2T		77.7	22.5T		58.8	38.0C		58.9	19.1T	96.6	179.3T
9F	4000	445.0 (158.5)	594.5 (169.0)	13.8	925.1 (442.0)	790.9 (231.0)	40.9	1151.8 (603.0)	816.4 (238.6)	42.6	996.9 (476.8)	638.7 (181.3)	14.1	840.9 (371.7)	654.7 (185.3)	12.3	496.3 (184.7)
		128.0	366.8C		41.1	17.8C		54.1	21.2T		43.3	0.9C		97.5	6.6C	126.9	366.2T
8F	4000	602.8 (198.1)	791.8 (224.3)	15.7	1359.8 (572.9)	1379.5 (393.8)	38.1	1606.4 (728.5)	1410.8 (403.5)	41.8	1434.0 (609.8)	849.9 (240.4)	15.4	1105.7 (451.7)	870.9 (245.8)	13.8	656.0 (225.2)
		206.6	594.2C		214.0	145.9C		149.4	22.5T		214.3	136.7T		202.2	40.0C	205.7	616.9T
7F	4000	604.6 (239.7)	794.3 (225.0)	15.6	1271.9 (592.7)	1378.2 (393.8)	39.3	1558.9 (758.5)	1409.5 (403.3)	42.3	1339.1 (626.4)	850.2 (240.5)	15.4	1049.2 (465.8)	869.4 (245.3)	13.7	652.2 (263.7)
		125.1	819.3C		86.6	269.1C		41.9	23.2T		86.4	273.0T		117.7	77.8C	124.8	864.1T
6F	4025	446.3 (281.8)	800.6 (226.7)	15.7	1113.1 (607.9)	1379.8 (394.4)	39.9	1390.6 (725.5)	1406.1 (402.4)	42.5	1173.0 (638.8)	848.2 (240.0)	15.7	931.6 (543.1)	865.8 (244.3)	13.6	490.4 (304.7)
		120.9	1036.9C		110.2	385.1C		69.5	25.0T		112.7	408.9T		161.5	122.6C	122.8	1100.8T
5F	4000	515.8 (294.5)	1203.9 (339.1)	16.7	1296.2 (678.3)	1392.3 (397.8)	39.8	1357.7 (734.0)	1415.4 (405.0)	42.6	1366.6 (713.0)	1264.3 (355.8)	16.7	1325.9 (683.1)	1282.8 (360.5)	15.0	576.8 (323.4)
		73.3	1360.9C		60.4	385.0C		110.3	27.9T		59.4	432.3T		40.3	176.0C	70.0	1447.6T
4F	4000	546.8 (341.1)	1209.2 (340.6)	16.9	1217.3 (679.7)	1391.2 (398.0)	41.5	1308.1 (740.9)	1412.2 (404.3)	43.4	1277.3 (709.8)	1263.6 (355.7)	16.7	1170.1 (659.1)	1279.6 (359.7)	15.1	593.1 (365.2)
		135.3	1681.5C		142.2	381.6C		173.8	32.5T		142.3	456.6T		148.0	233.6C	137.3	1788.1T
3F	4000	407.5 (316.2)	1225.1 (344.8)	16.3	1149.3 (705.8)	1393.2 (398.8)	42.6	1229.0 (764.5)	1406.3 (402.8)	43.8	1190.7 (724.2)	1258.7 (354.3)	17.0	1097.5 (673.7)	1271.0 (357.1)	14.5	432.2 (323.6)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

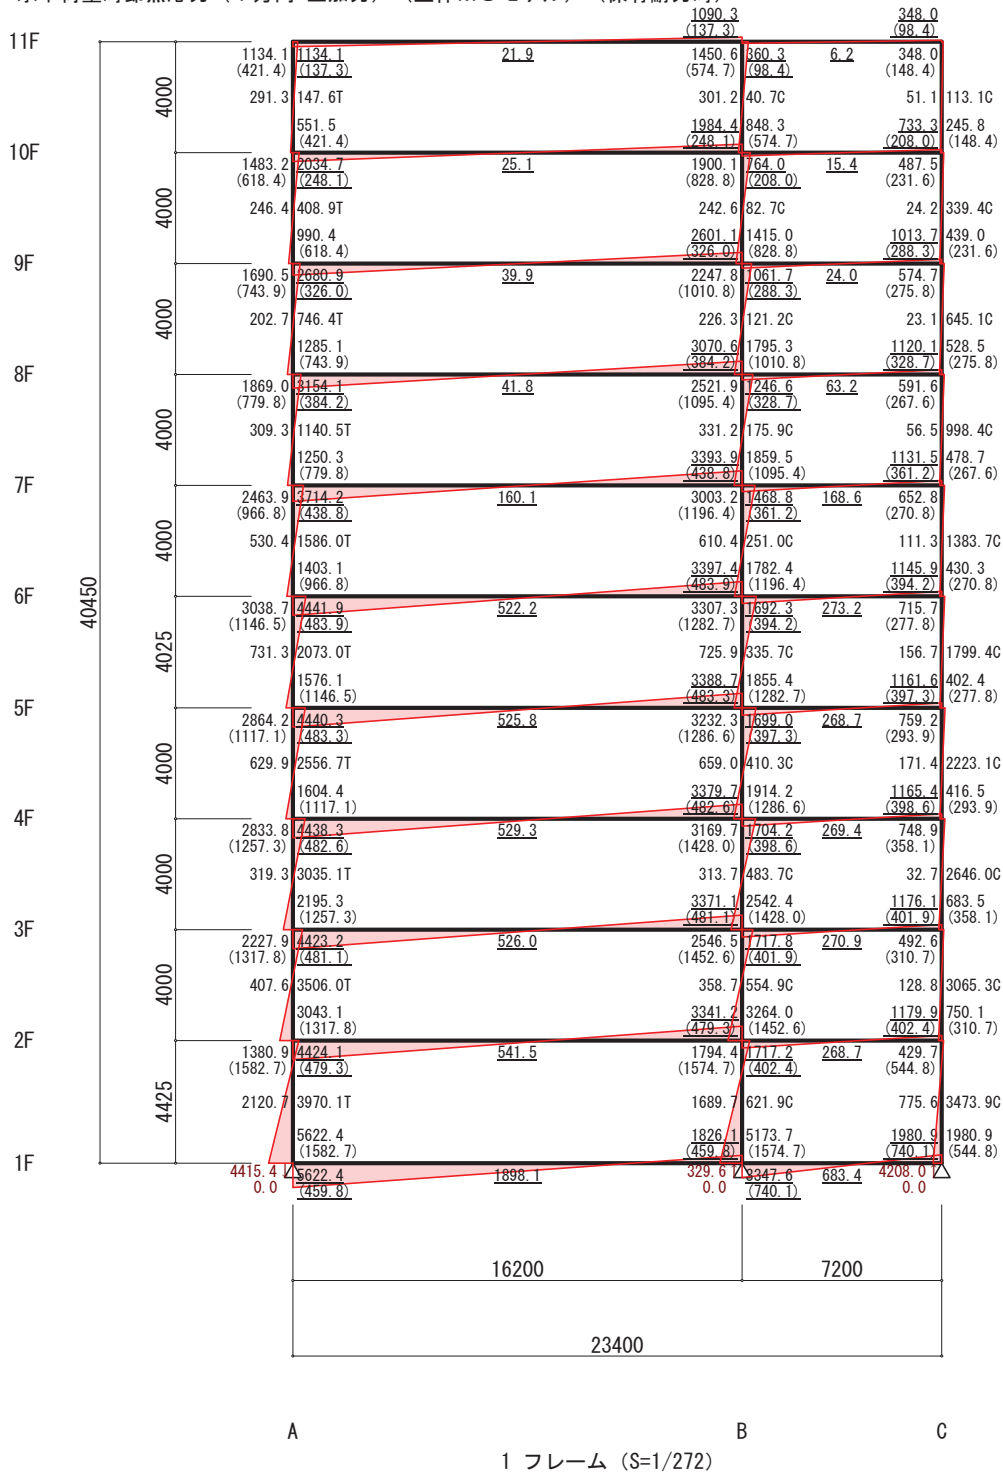

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

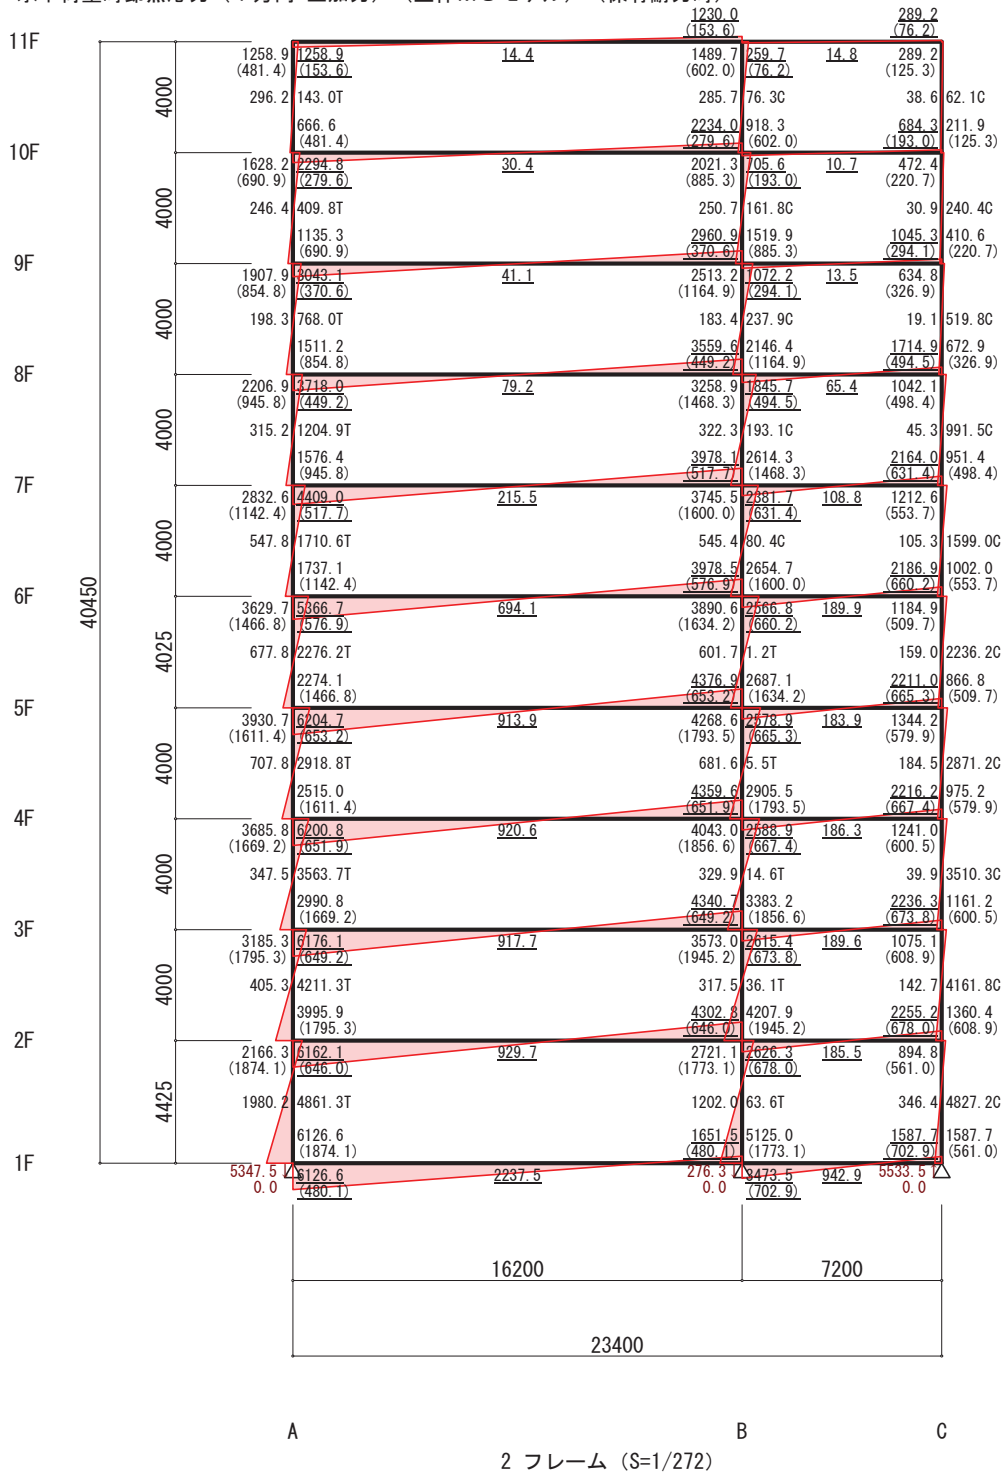

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

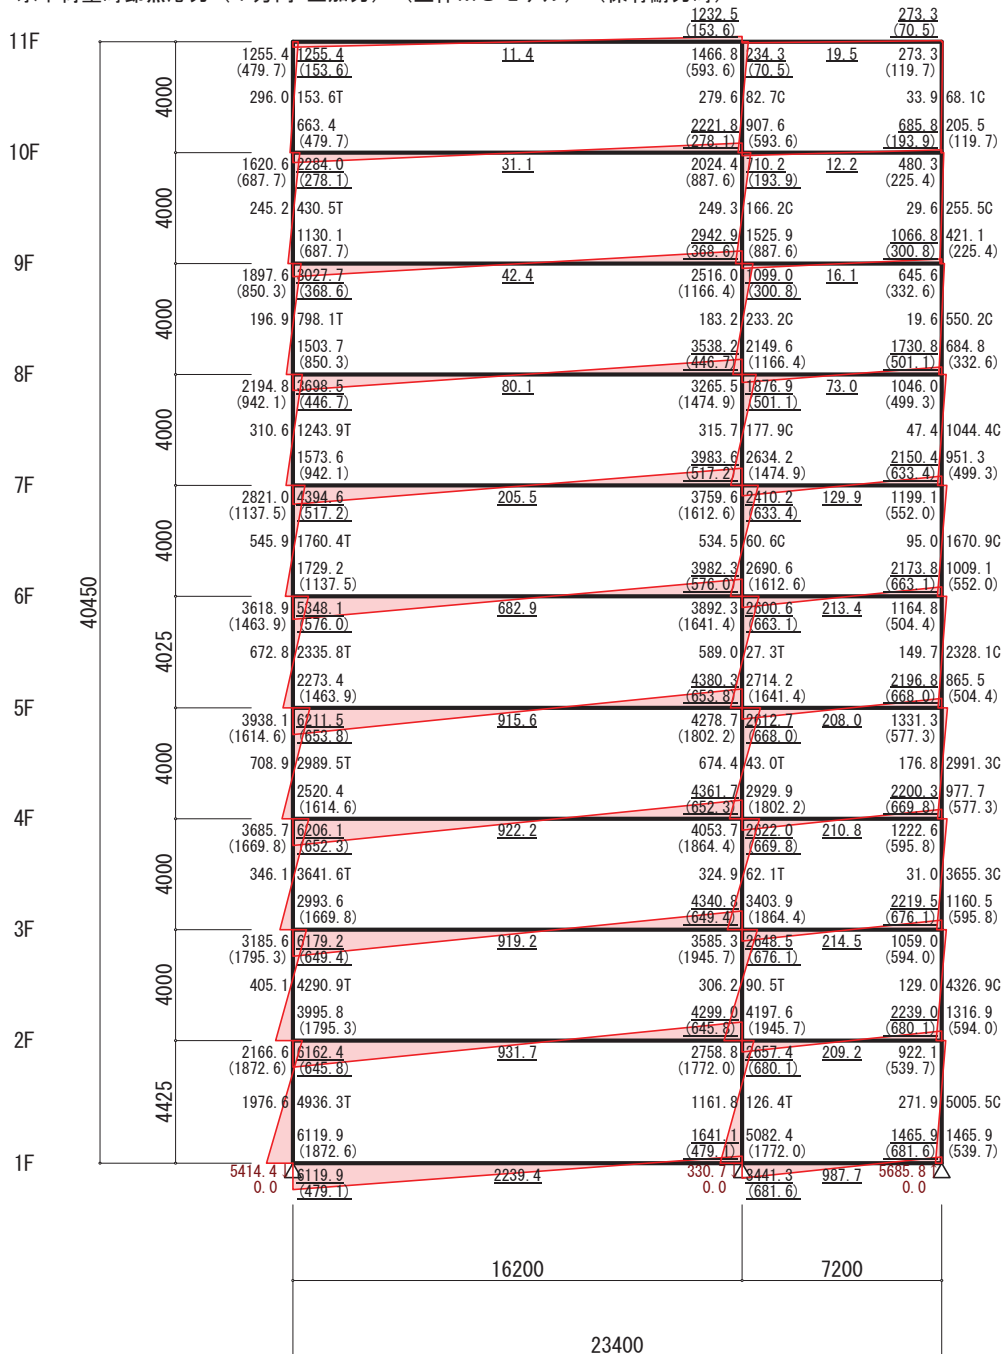


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

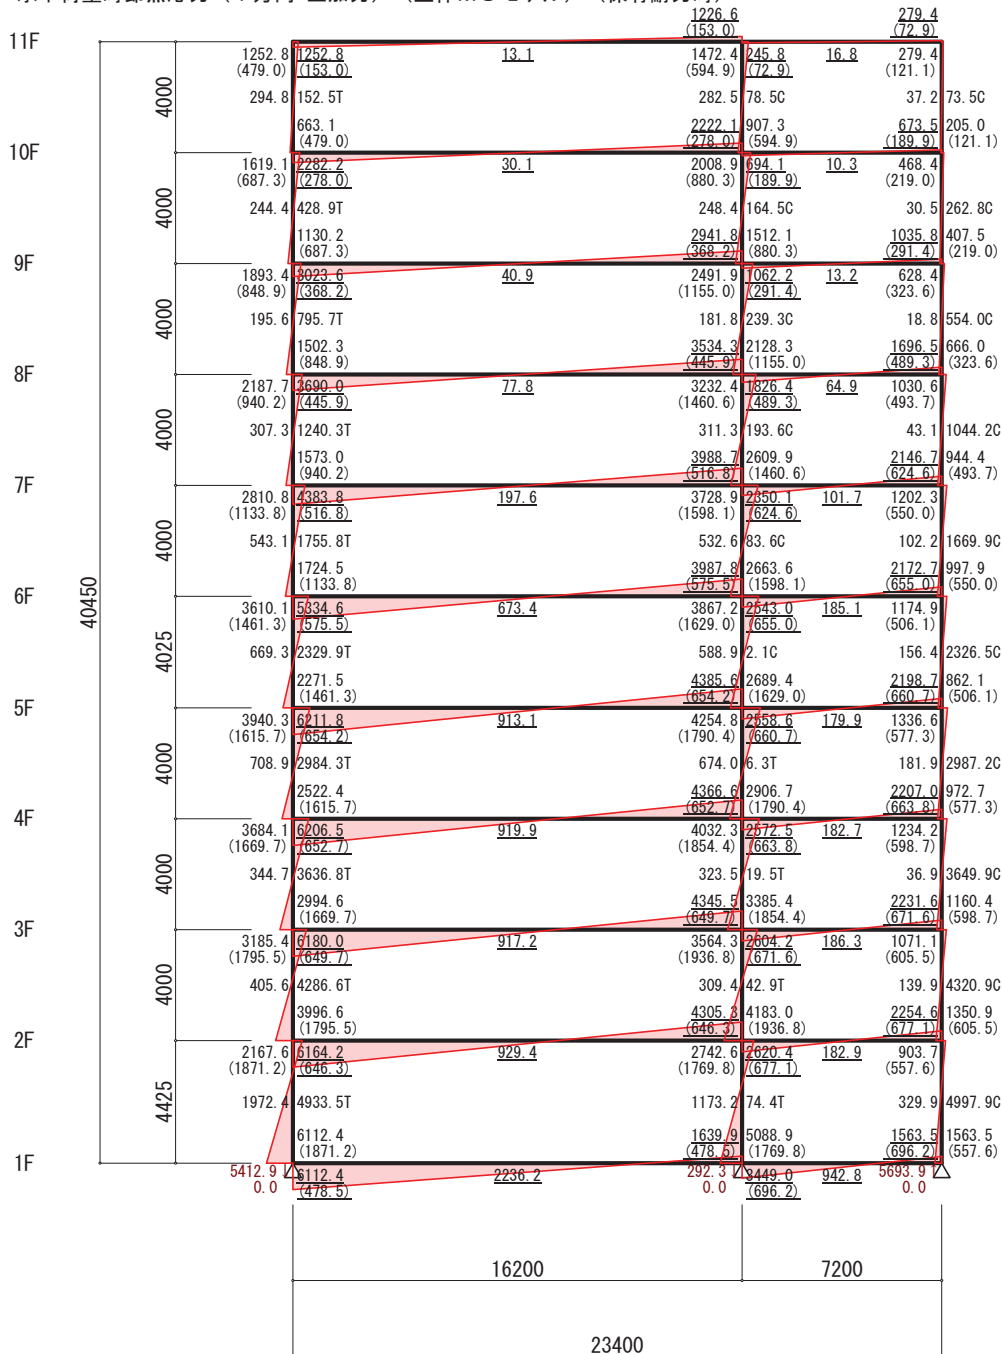


A

B


C

4 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

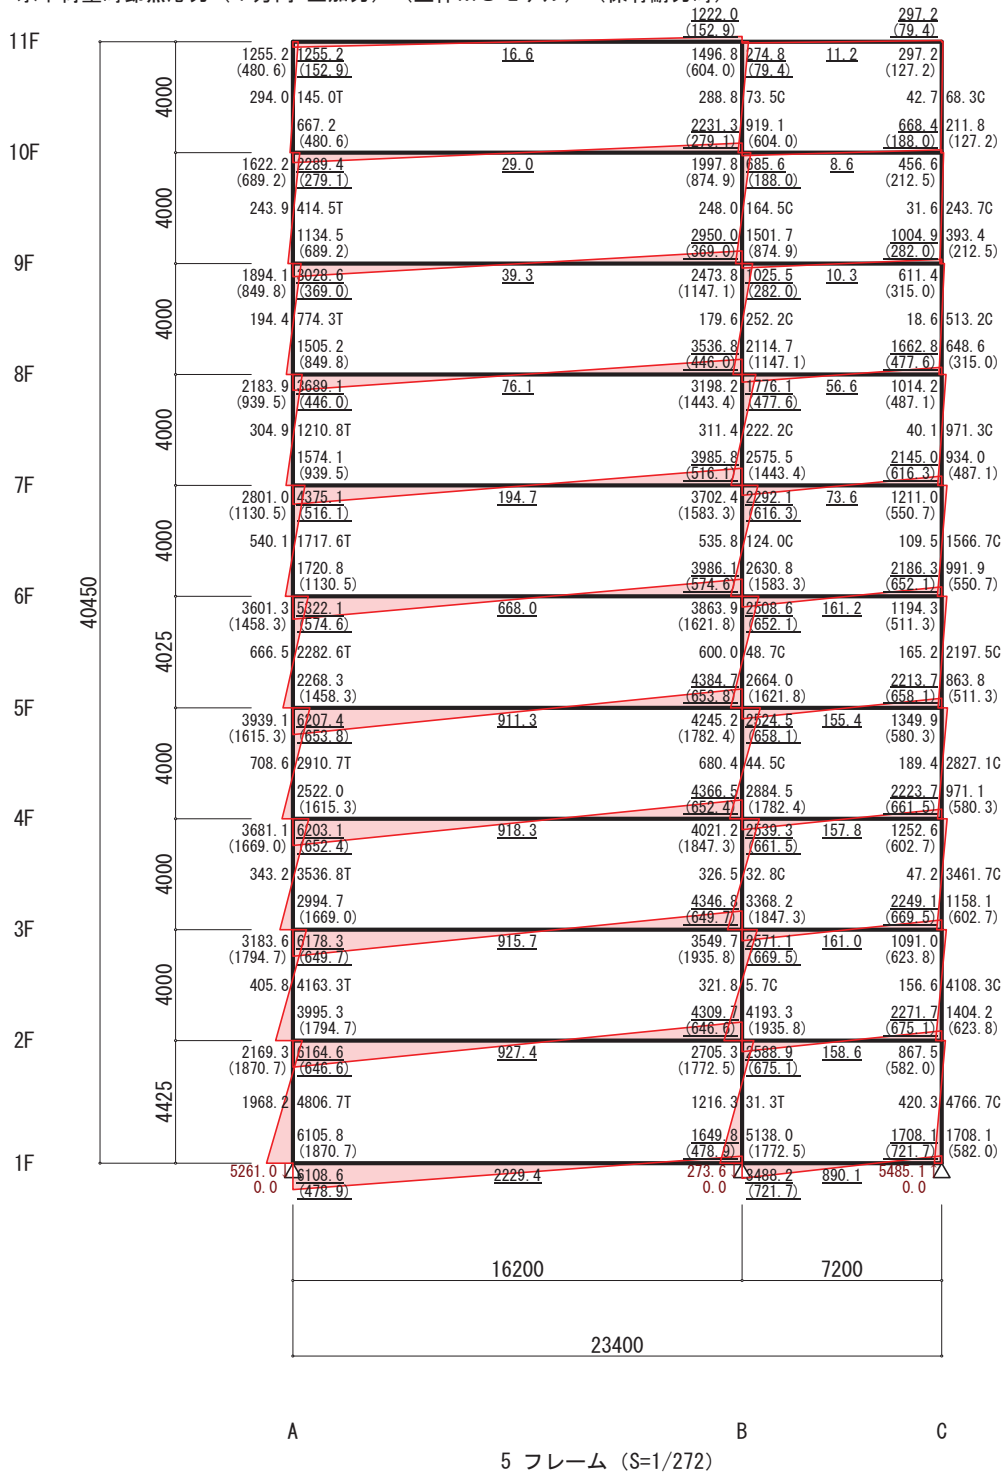


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

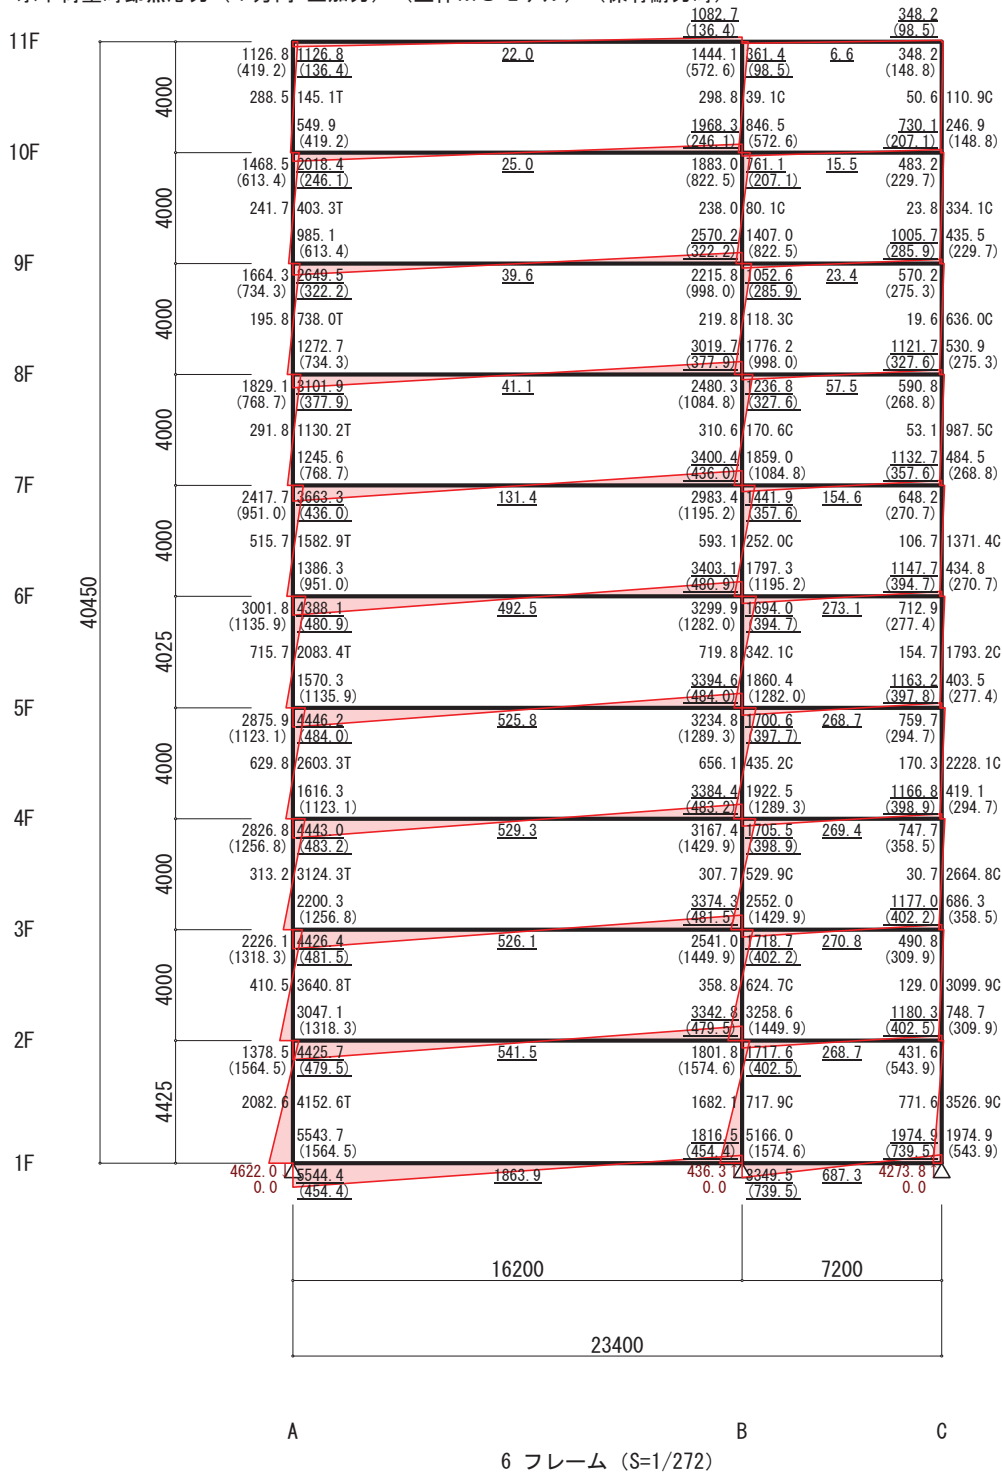


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

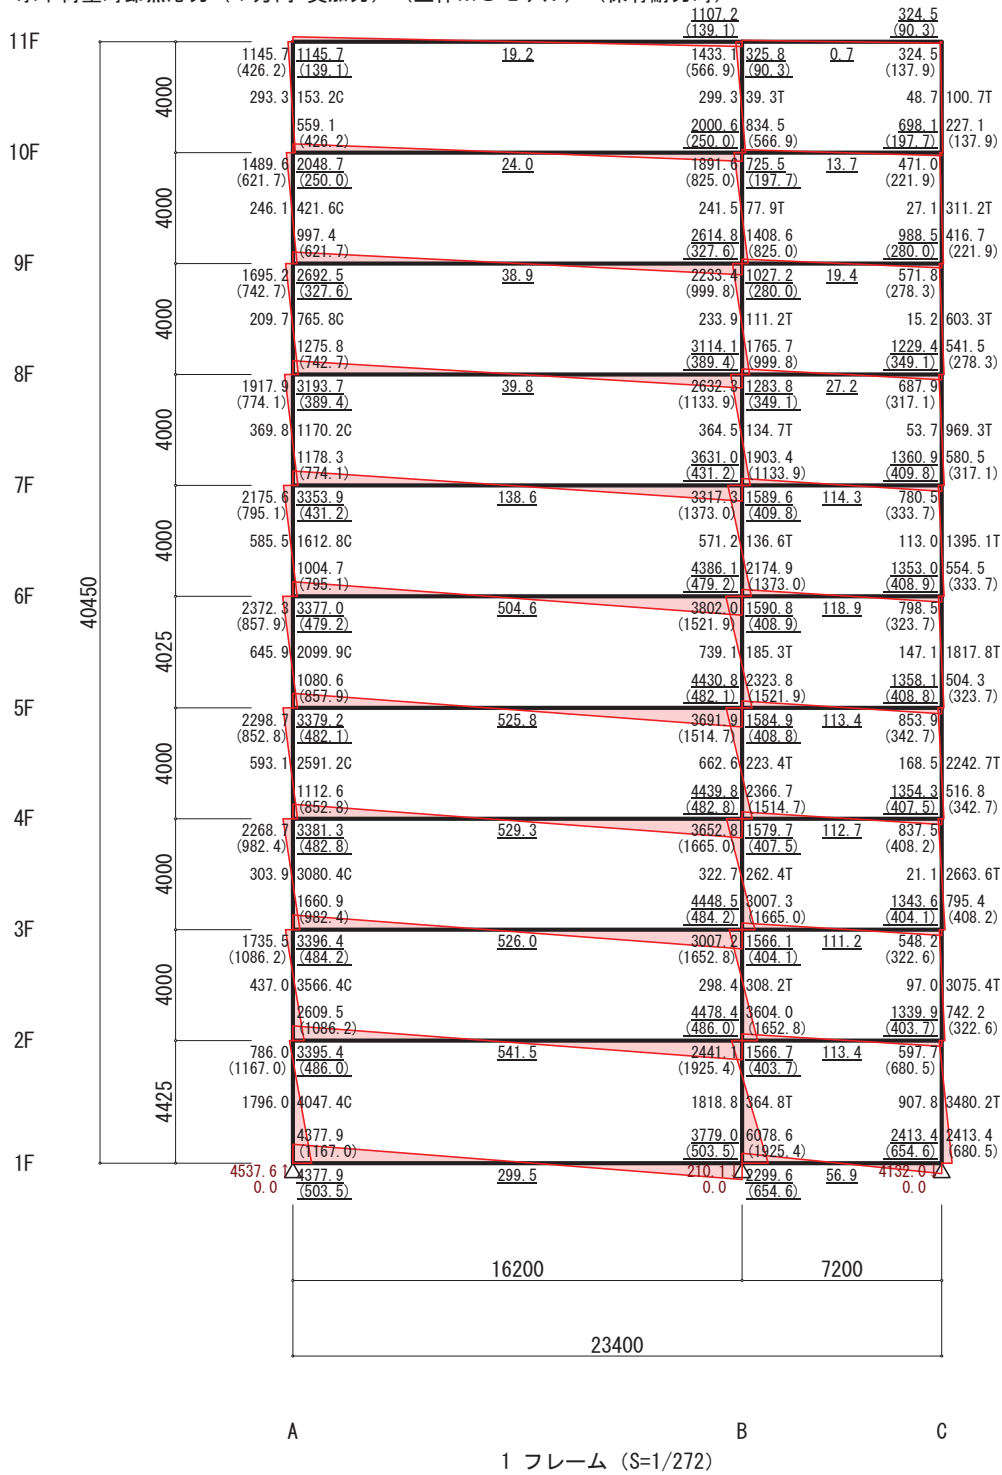


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

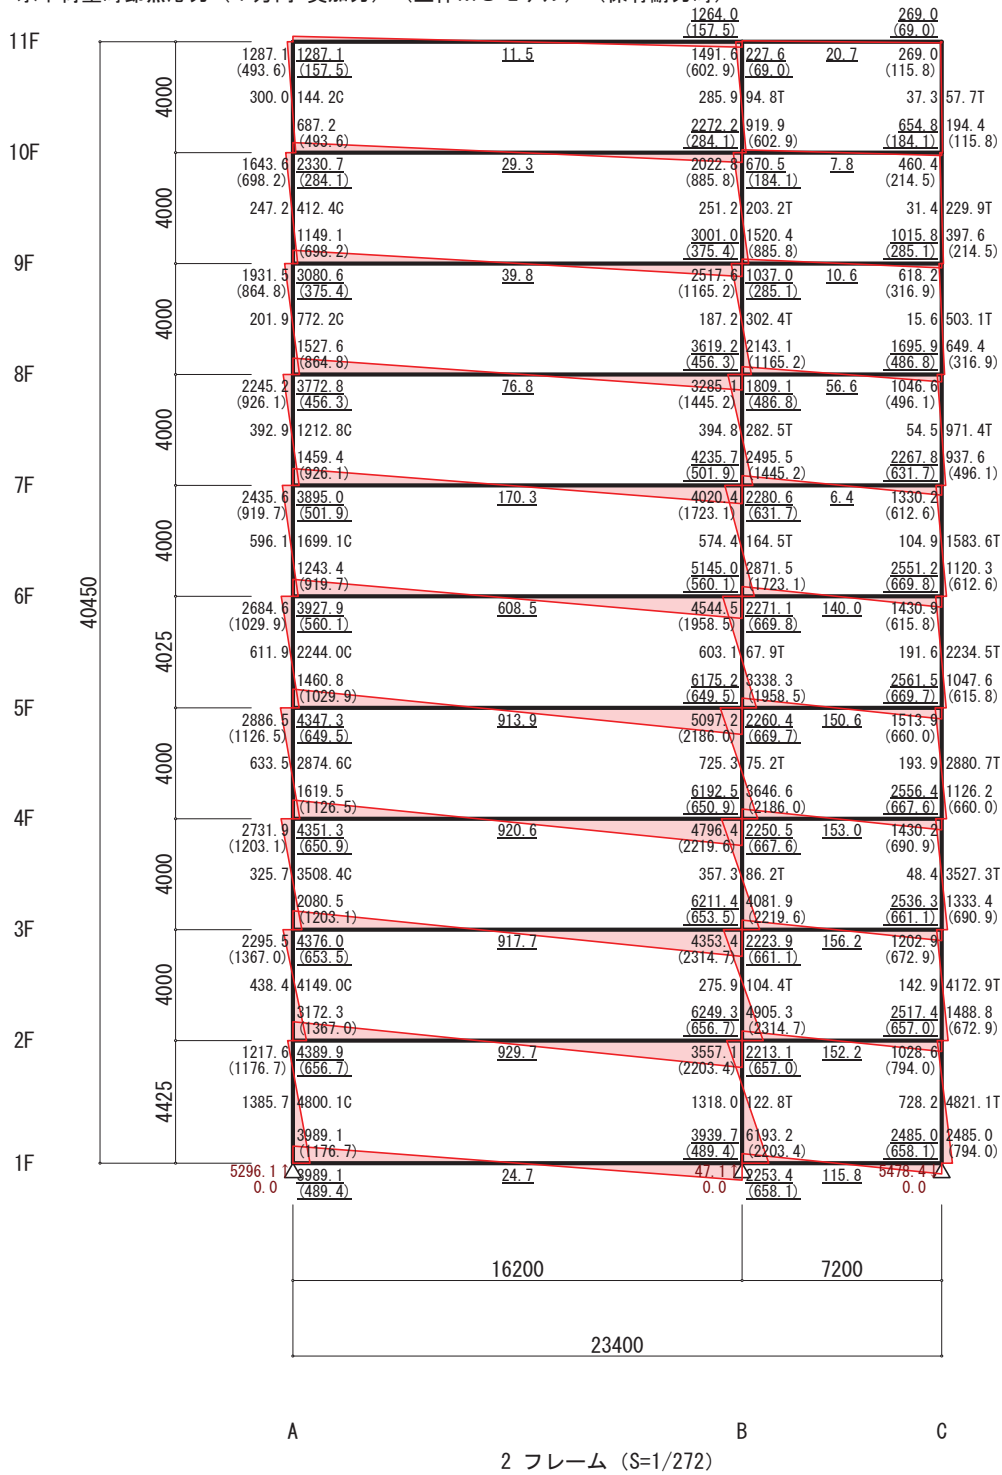


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

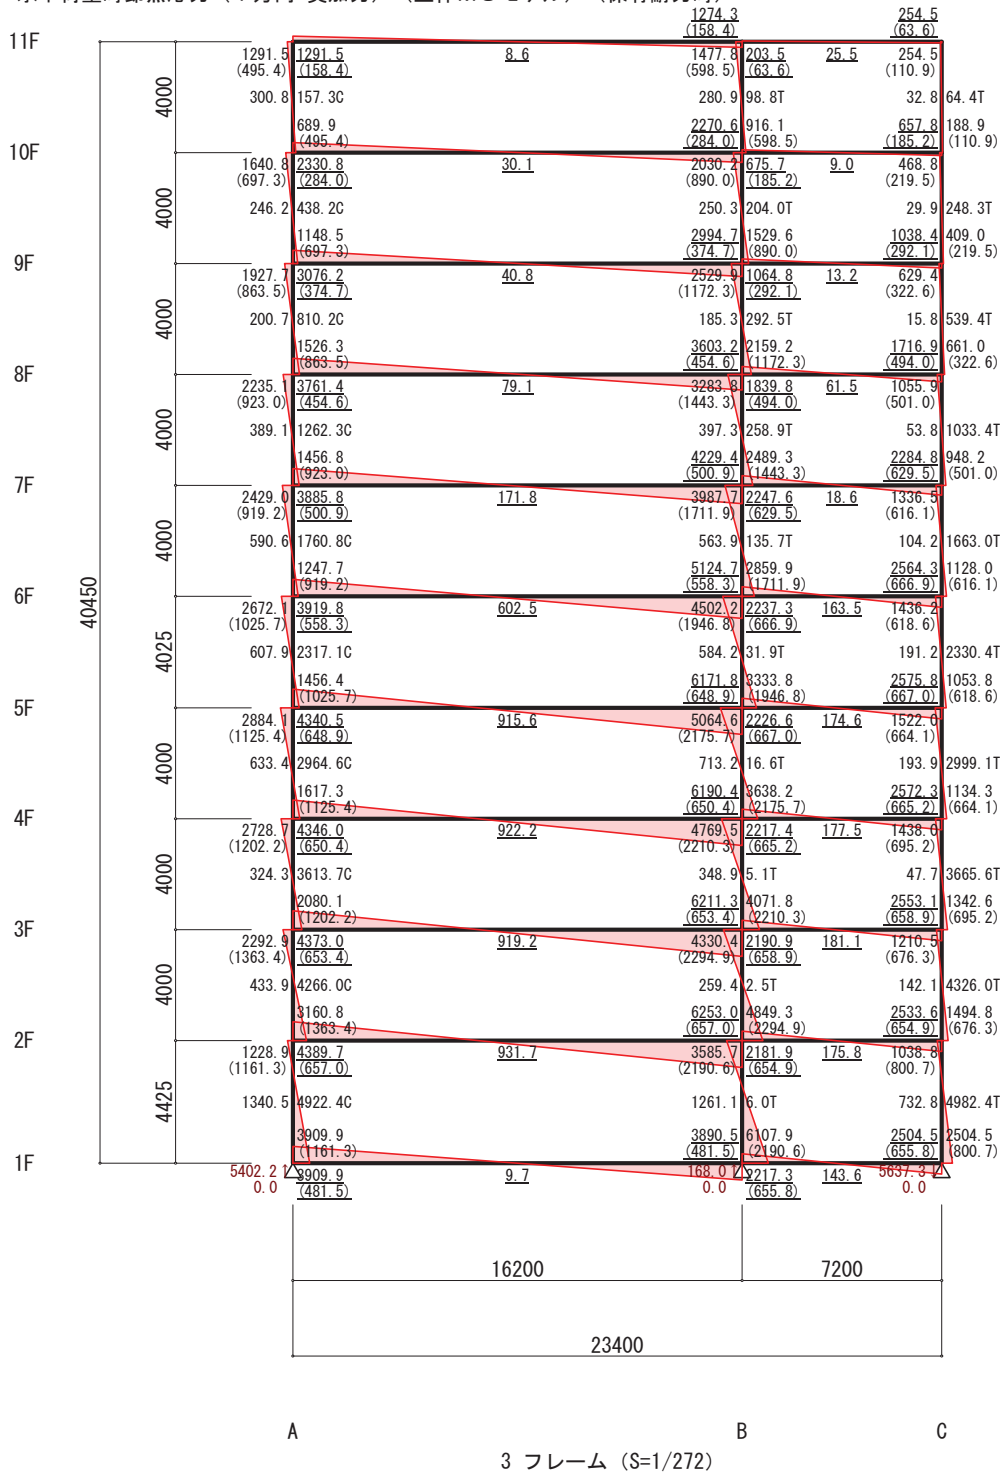


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

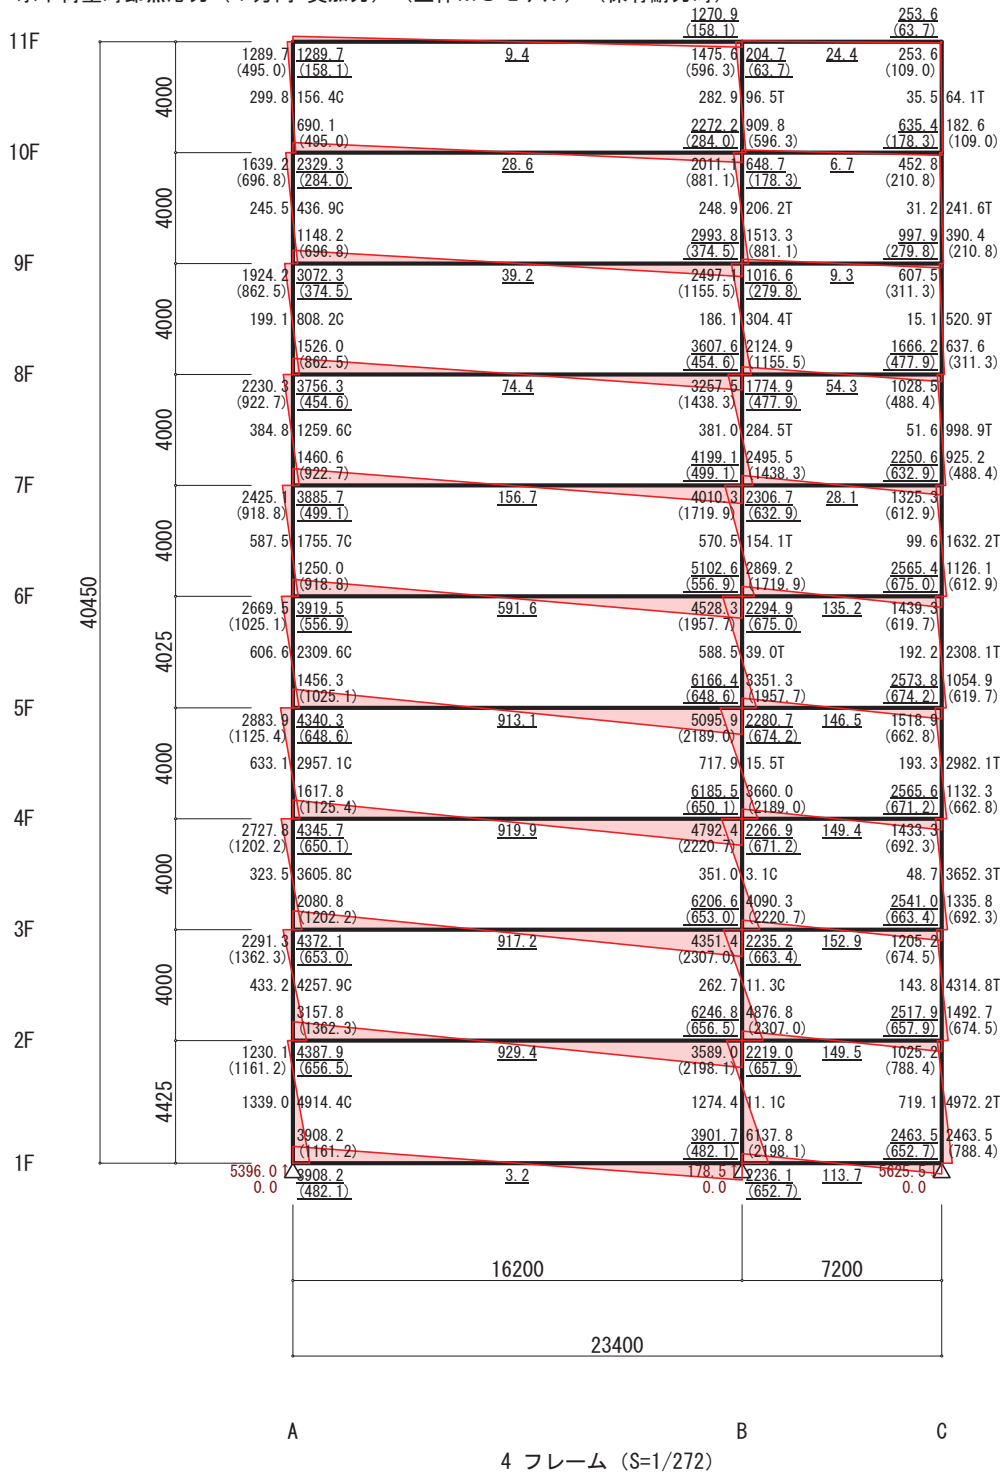


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

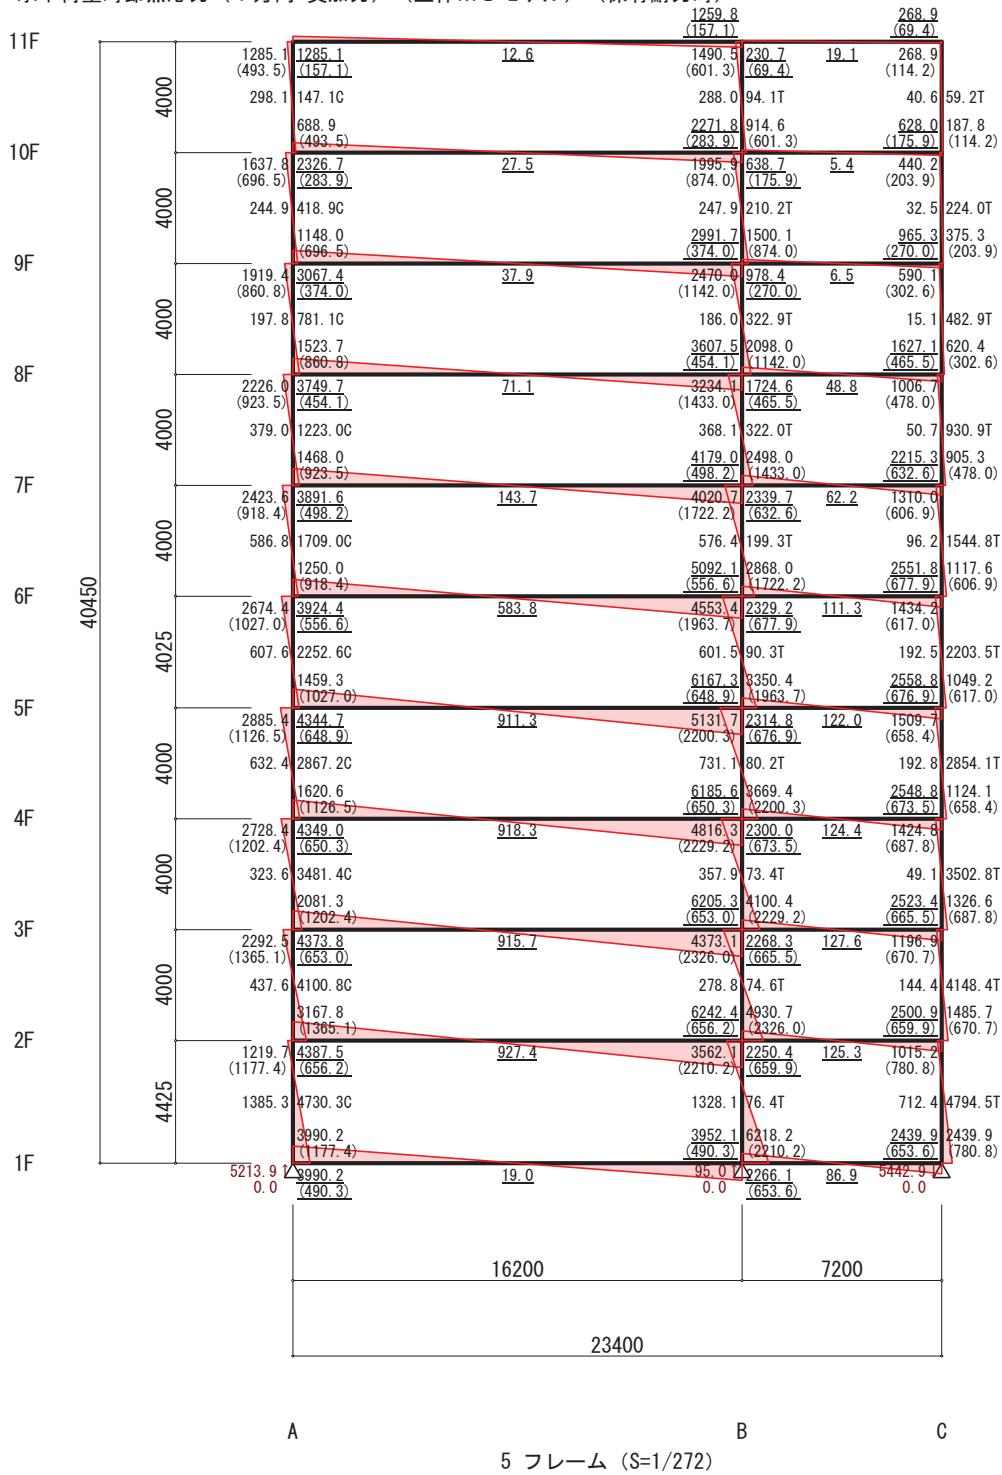


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

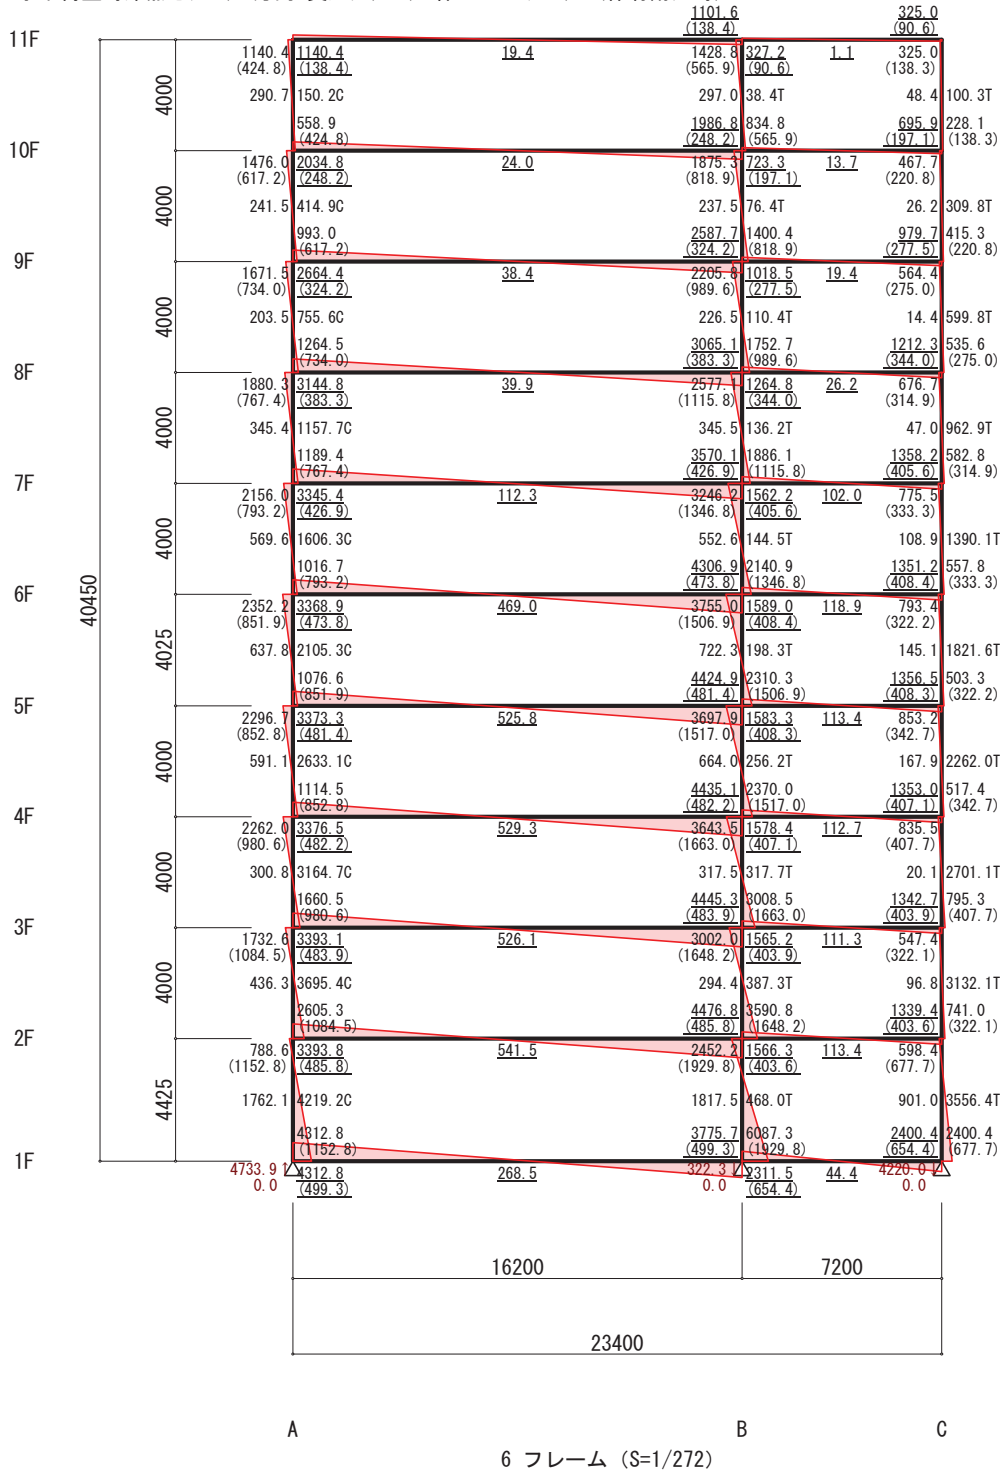

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

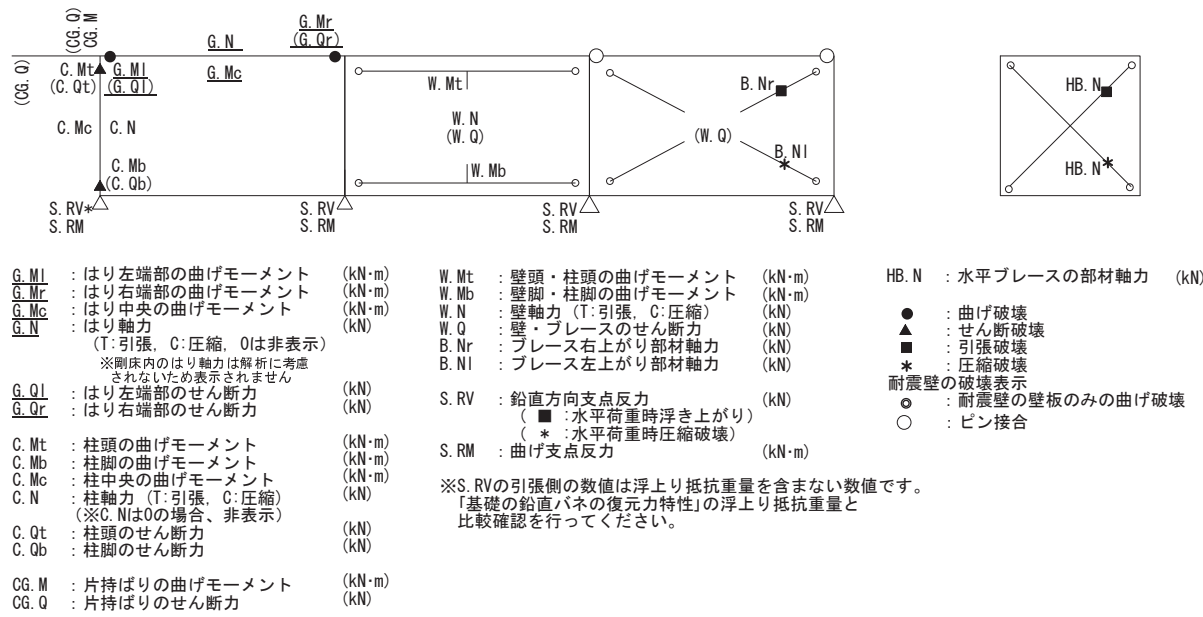

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

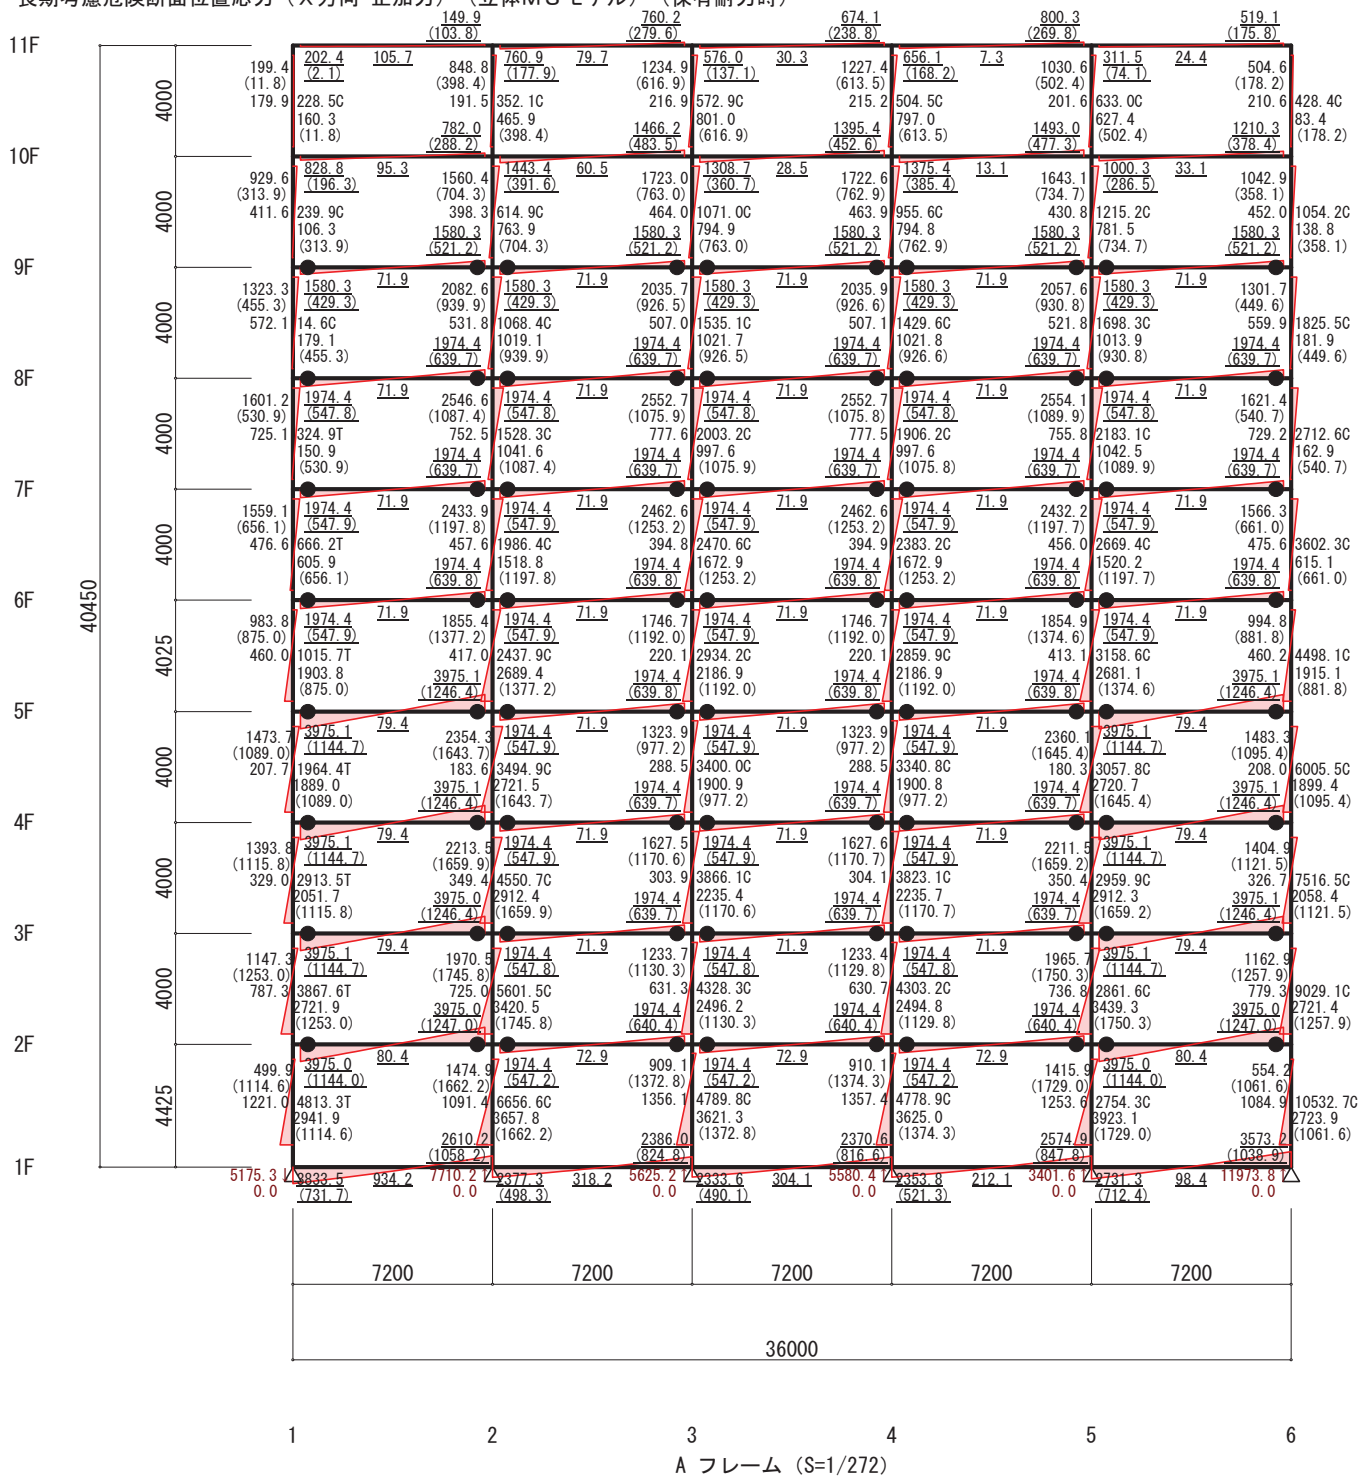

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

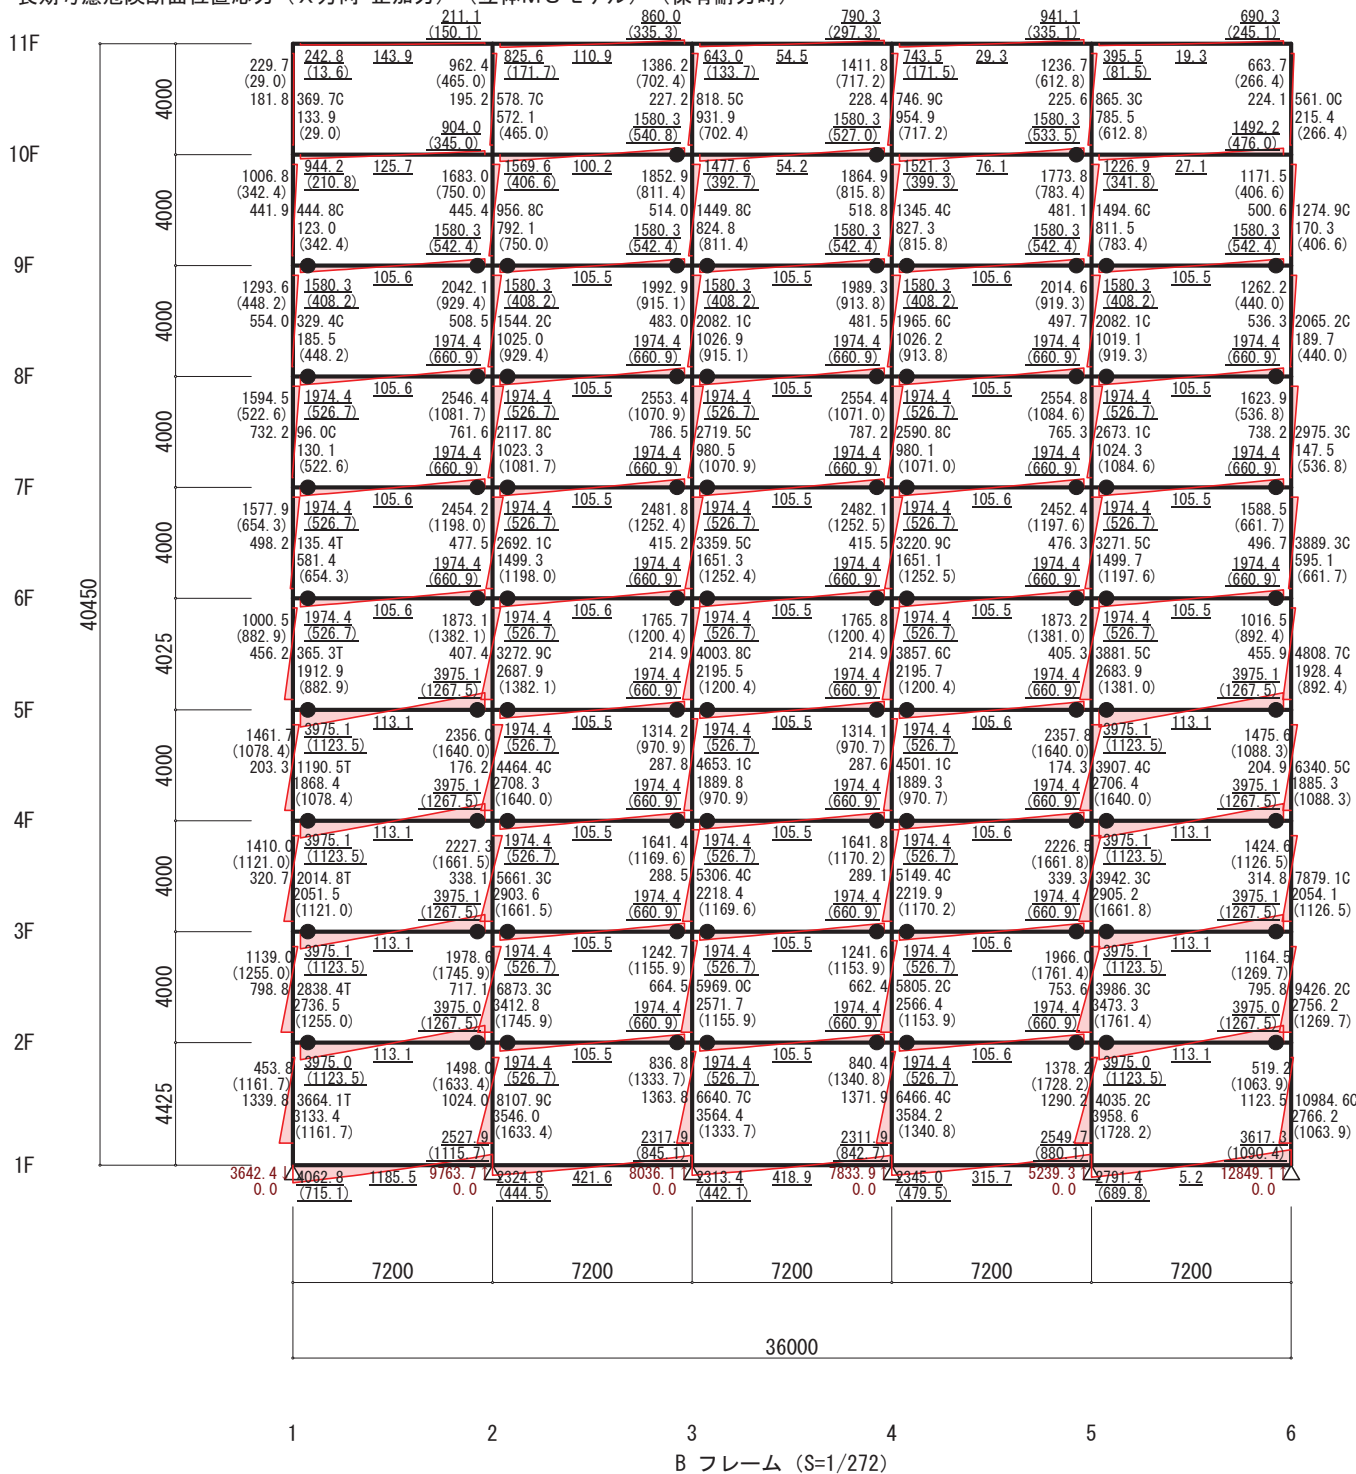



図 10-10 断面位置別モーメント・せん断力・変位 (単位: kN・m, kN, mm) (保有耐荷時)

40450

	176.5 (92.2)	248.9 (106.4)	251.0 (108.5)	330.0 (126.0)	238.5 (92.4)	
4000	147.5 (49.9) 59.9 68.4C 27.7 (49.9)	153.2 (4.7) 59.7 353.4 (164.0) 65.3 225.6C 371.0 (124.3)	177.3 (18.9) 35.6 434.1 (216.5) 54.0 216.8C 542.1 (197.1)	189.6 (21.1) 40.7 478.3 (229.7) 74.9 193.9C 597.8 (206.3)	229.6 (38.6) 21.2 422.2 (193.3) 82.7 251.0C 463.1 (142.9)	92.7 (5.0) 1.5 243.7 (94.9) 77.0 183.6C 475.2 (143.6)
4000	344.0 (131.7) 112.7	387.4 (98.8) 28.7 71.3C 118.6 (131.7)	487.1 (105.6) 47.1 654.2 (308.2) 112.9 474.5C 795.1 (279.6)	494.0 (114.8) 22.8 633.4 (300.7) 105.4 417.0C 795.1 (279.6)	568.1 (268.9) 0.4 633.4 (300.7) 96.0 410.2C 608.1 (191.6)	414.3 (118.0) 10.0 361.8 (138.3) 118.9 437.4C 608.1 (191.6)
4000	452.7 (174.2) 146.9	608.1 (166.1) 20.5 3.9C 158.9 (174.2)	906.9 (462.6) 94.5 644.1C 807.2 (251.3)	795.1 (188.1) 74.6 1064.5 (601.4) 8.3 729.7C 1047.8 (601.4)	900.4 (462.4) 20.5 608.1 (166.1) 767.8 (360.3) 135.1 554.6C 807.2 (251.3)	608.1 (166.1) 20.5 450.0 (173.7) 144.9 726.4C 807.2 (251.3)
4000	581.4 (213.2) 217.7	807.2 (223.5) 22.3 123.4T 146.0 (213.2)	1257.1 (592.2) 76.5 246.8 755.9C 807.2 (251.3)	1427.8 (726.8) 76.5 187.8 987.8C 1052.1 (726.8)	1263.4 (596.0) 22.3 807.2 (223.5) 994.6C 770.1 (596.0)	980.6 (441.3) 22.3 807.2 (223.5) 705.8C 525.1 (441.3)
4000	571.1 (253.2) 139.2	807.2 (223.5) 22.3 248.7T 292.8 (253.2)	1161.8 (610.2) 76.5 120.8 871.1C 920.1 (610.2)	1372.6 (756.5) 76.5 82.1 1246.2C 1208.5 (756.5)	1166.0 (613.2) 22.3 807.2 (223.5) 921.3 (456.2)	921.3 (456.2) 22.3 807.2 (223.5) 573.0 (254.4)
4025	400.5 (294.7) 102.3	807.2 (223.5) 22.3 367.2T 605.0 (294.7)	995.6 (624.4) 76.5 69.7 986.6C 1189.2 (368.0)	1213.9 (722.9) 76.5 19.3 1504.2C 1252.5 (722.9)	1000.7 (626.3) 22.3 807.2 (223.5) 1669.3C 1136.3 (626.3)	787.3 (534.4) 22.3 807.2 (223.5) 980.5C 1034.4 (534.4)
4000	448.7 (310.4) 63.5	1189.2 (336.7) 24.8 593.7T 575.7 (310.4)	1106.4 (696.5) 75.4 42.8 1221.0C 1191.9 (696.5)	1200.6 (733.1) 75.4 50.1 1764.2C 1300.8 (733.1)	1116.3 (701.7) 24.8 41.6 1891.2C 1199.5 (701.7)	1082.5 (670.7) 24.8 24.2 1102.9C 1130.9 (670.7)
4000	457.5 (355.2) 128.6	1189.2 (336.7) 24.8 815.4T 714.7 (355.2)	1022.7 (695.5) 75.4 124.9 1456.9C 1272.5 (695.5)	1147.1 (739.4) 75.4 114.3 2025.0C 1375.6 (739.4)	1026.3 (697.1) 24.8 123.8 2112.4C 1274.0 (697.1)	942.6 (652.2) 24.8 133.5 1218.8C 1209.6 (652.2)
4000	314.2 (316.7) 208.3	1189.2 (336.7) 24.8 1032.7T 730.8 (316.7)	936.5 (714.0) 75.4 241.6 1682.4C 1419.7 (714.0)	1064.8 (763.2) 75.4 237.2 2281.1C 1539.3 (763.2)	945.6 (721.5) 24.8 244.9 2328.4C 1435.5 (721.5)	866.8 (664.7) 24.8 230.0 1325.9C 1326.8 (664.7)
4425	240.3 (538.6) 648.3	1189.2 (336.1) 25.8 1520.6T 1537.0 (538.6)	764.3 (769.7) 76.4 505.8 1883.7C 1464.1 (639.9)	891.0 (769.2) 76.4 421.3 2531.1C 1733.6 (769.2)	764.2 (754.5) 25.8 480.8 2545.9C 1358.3 (490.6)	713.7 (760.5) 25.8 541.1 1439.8C 1305.8 (479.5)
	1474.4 0.0	1967.8 (313.4) 574.4	2426.7 0.0	2888.0 0.0	2907.5 0.0	4117.2 0.0
	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	36000					
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

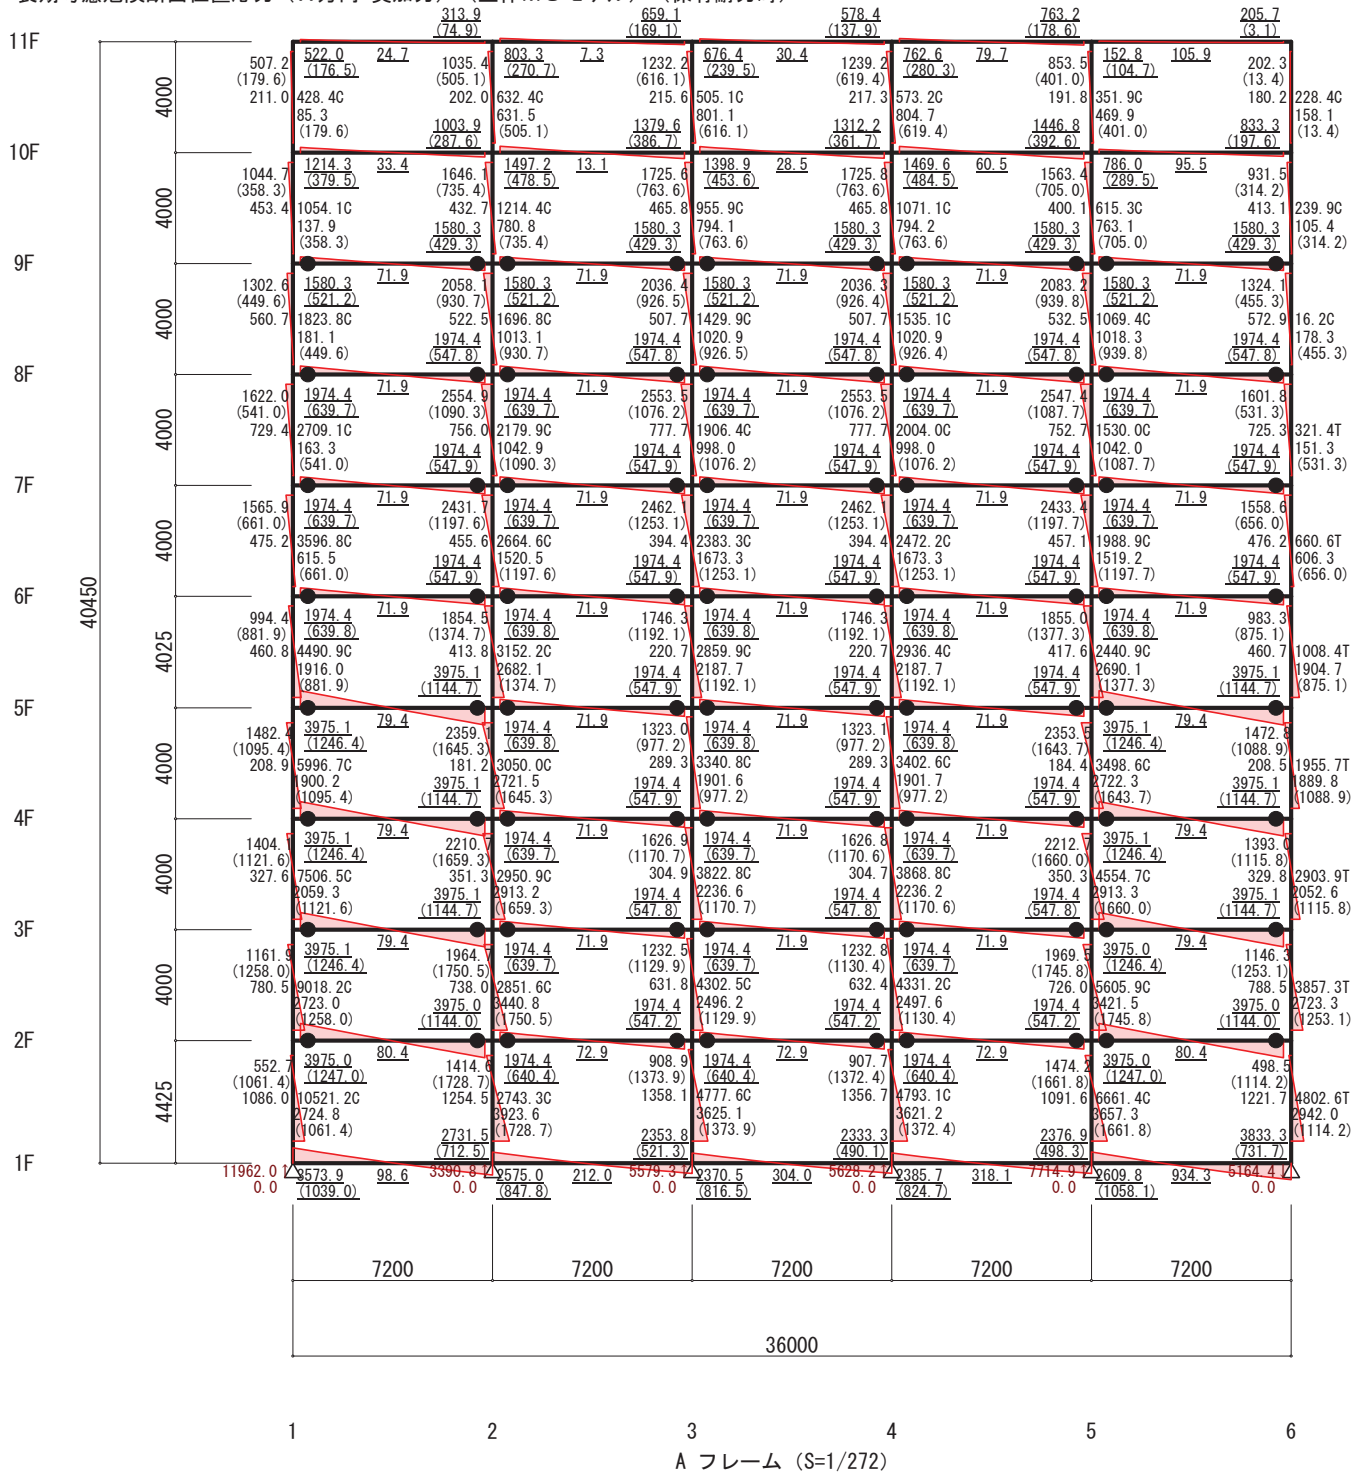


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

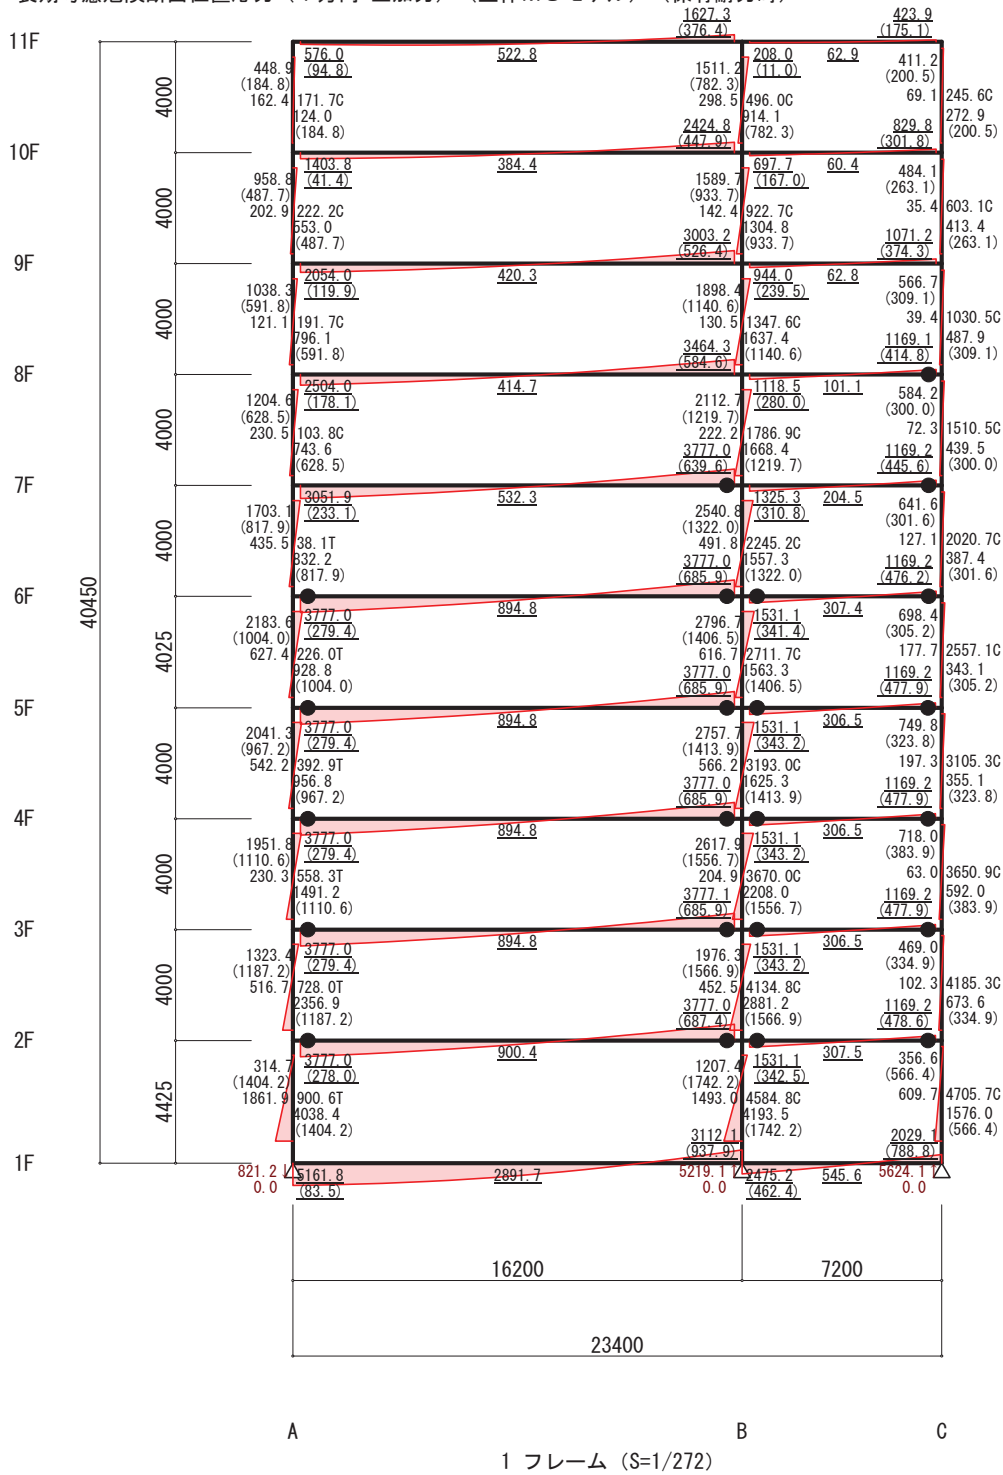


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

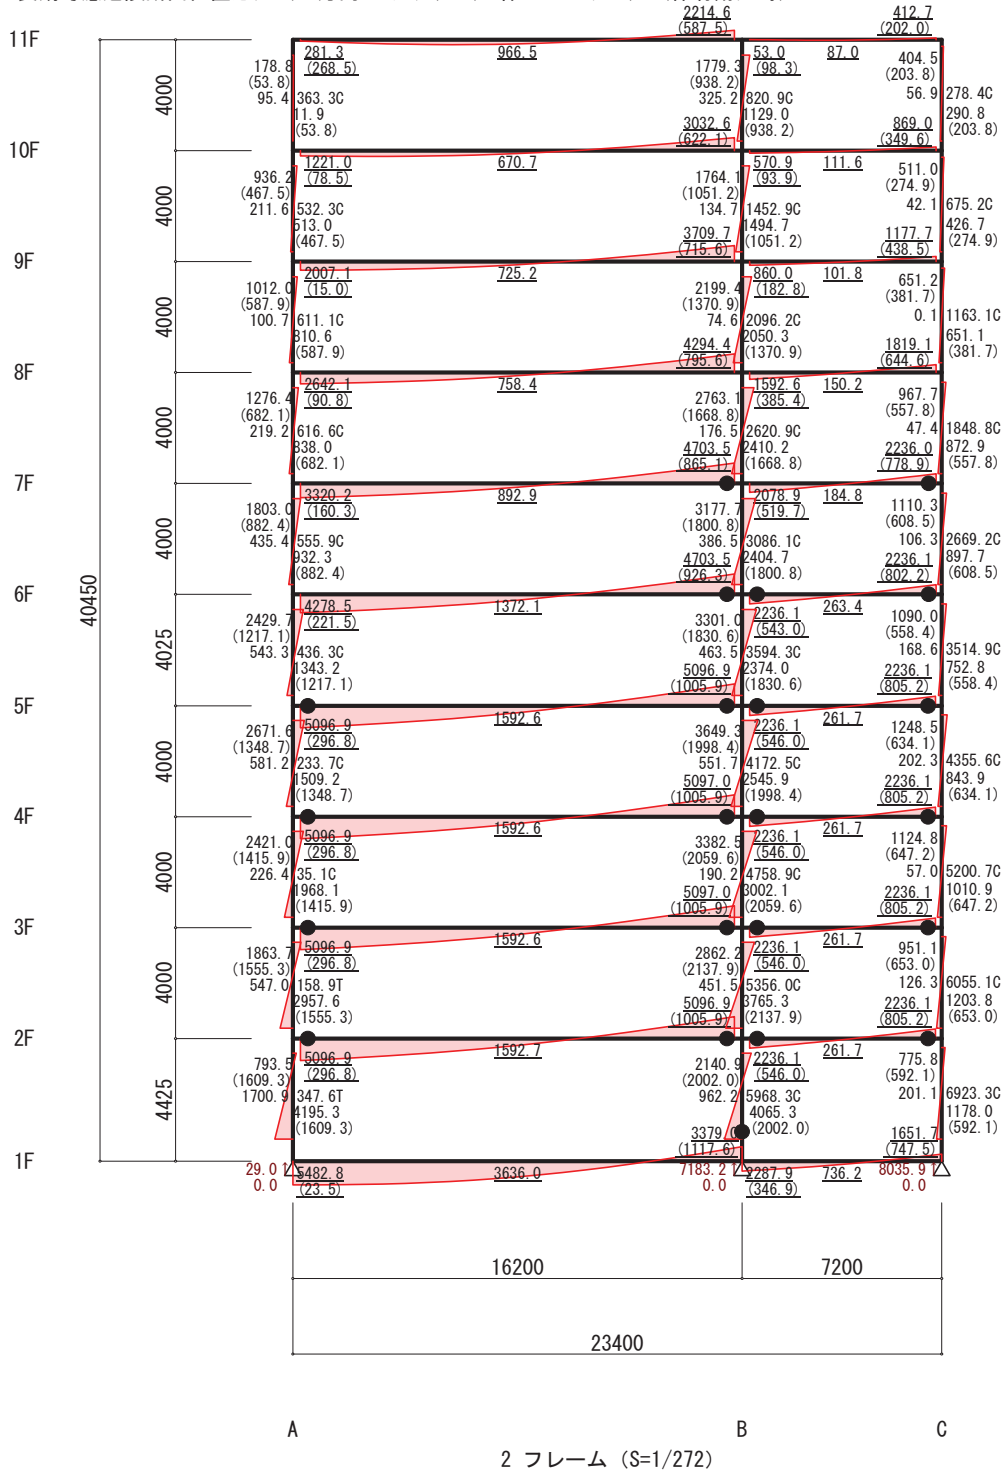


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

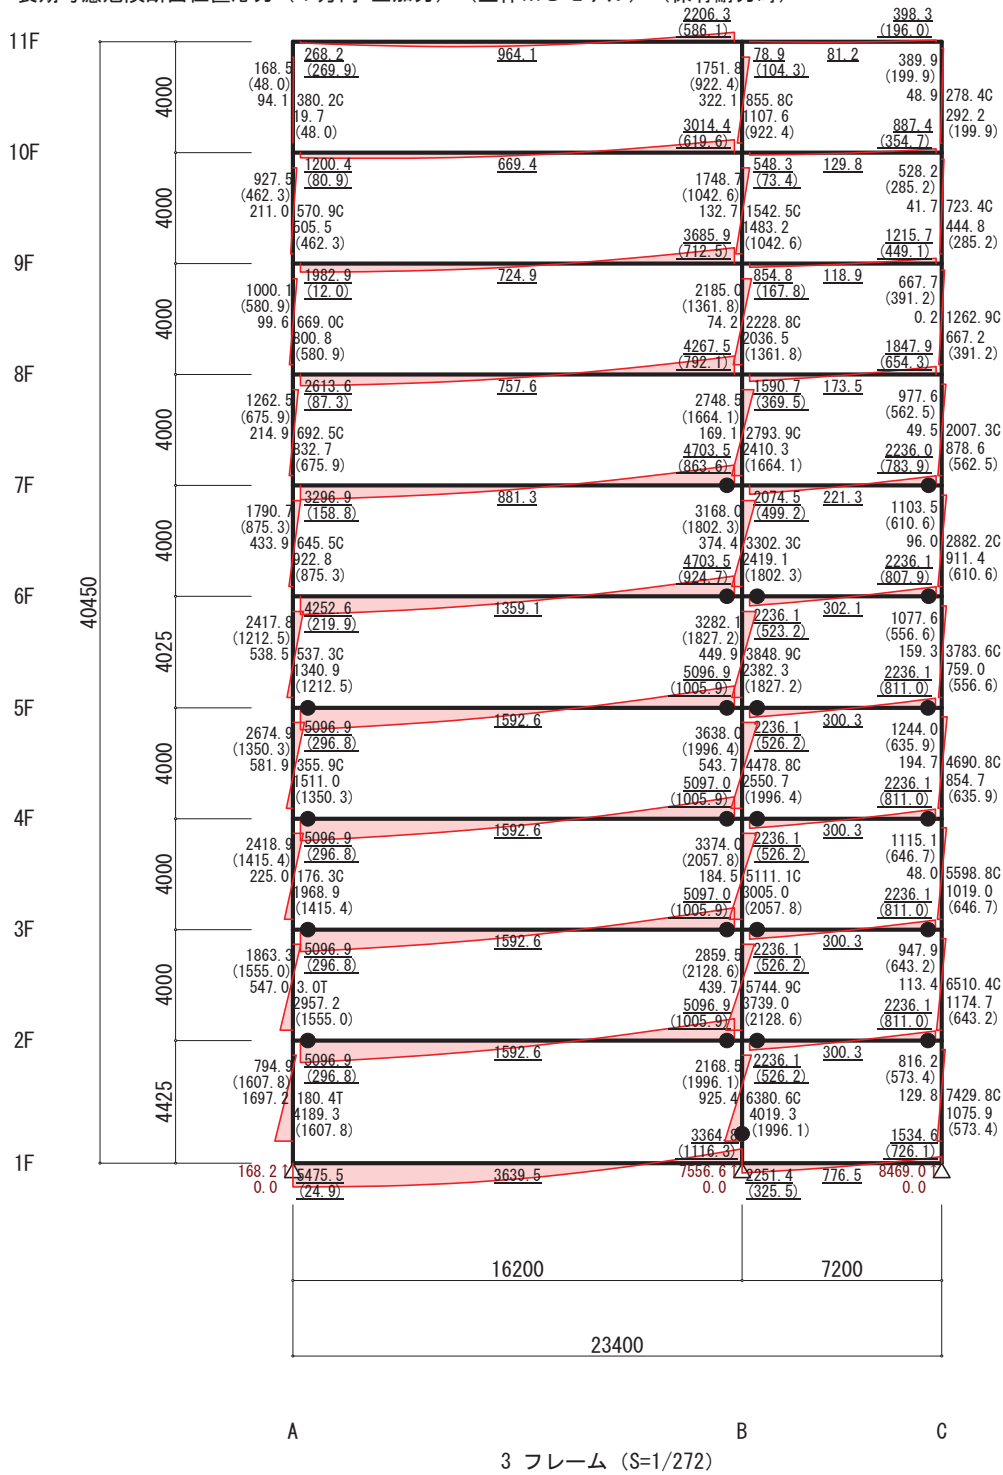


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

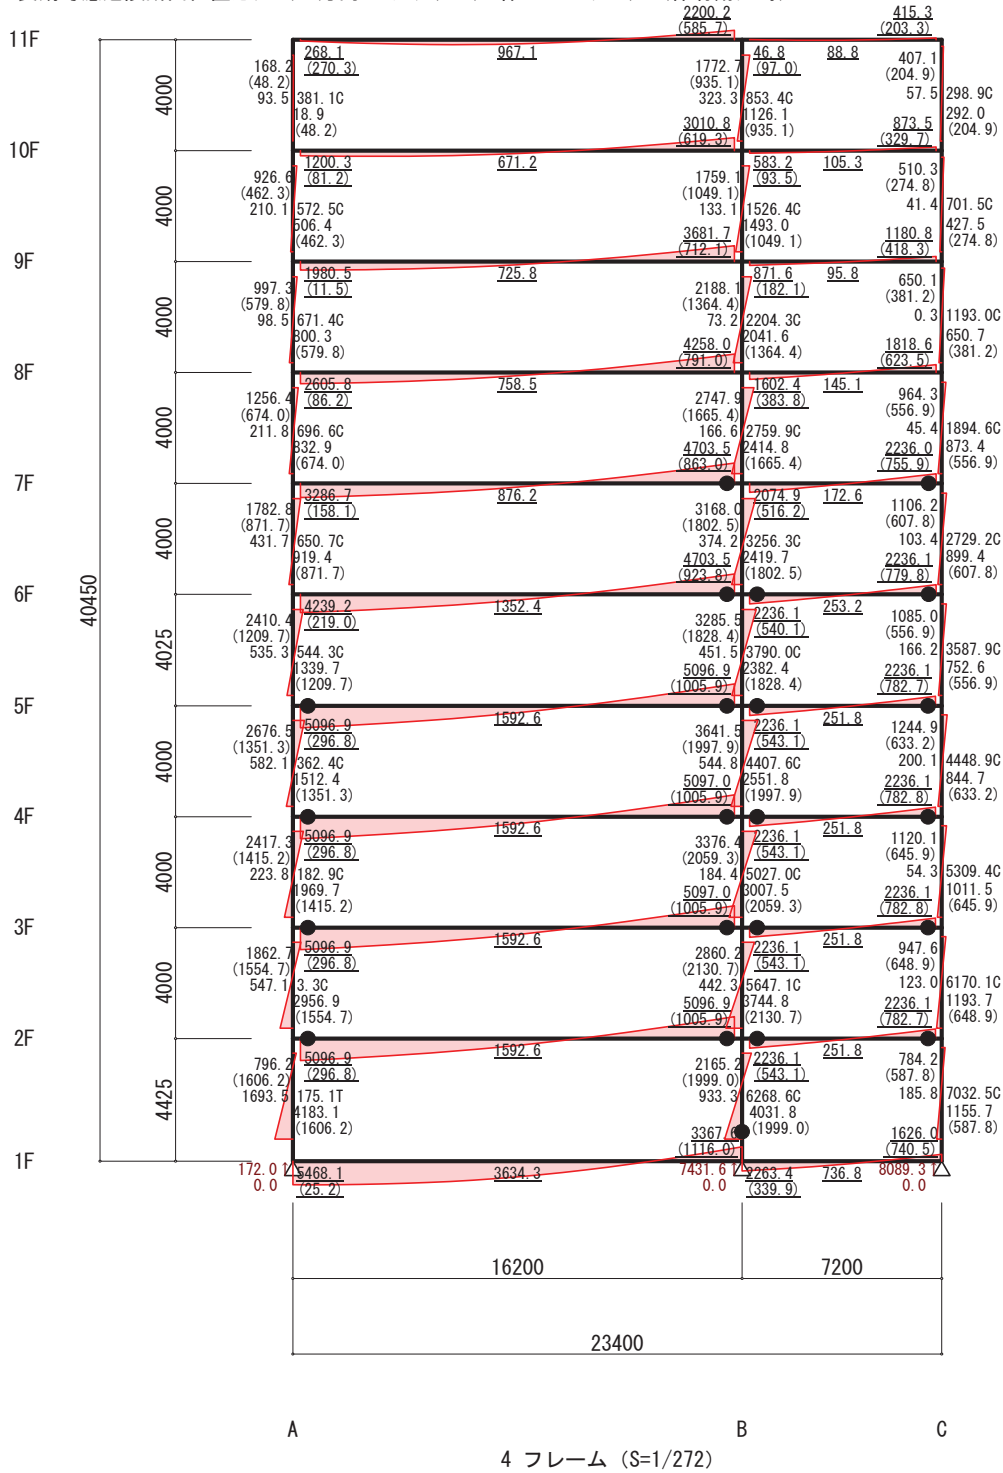


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

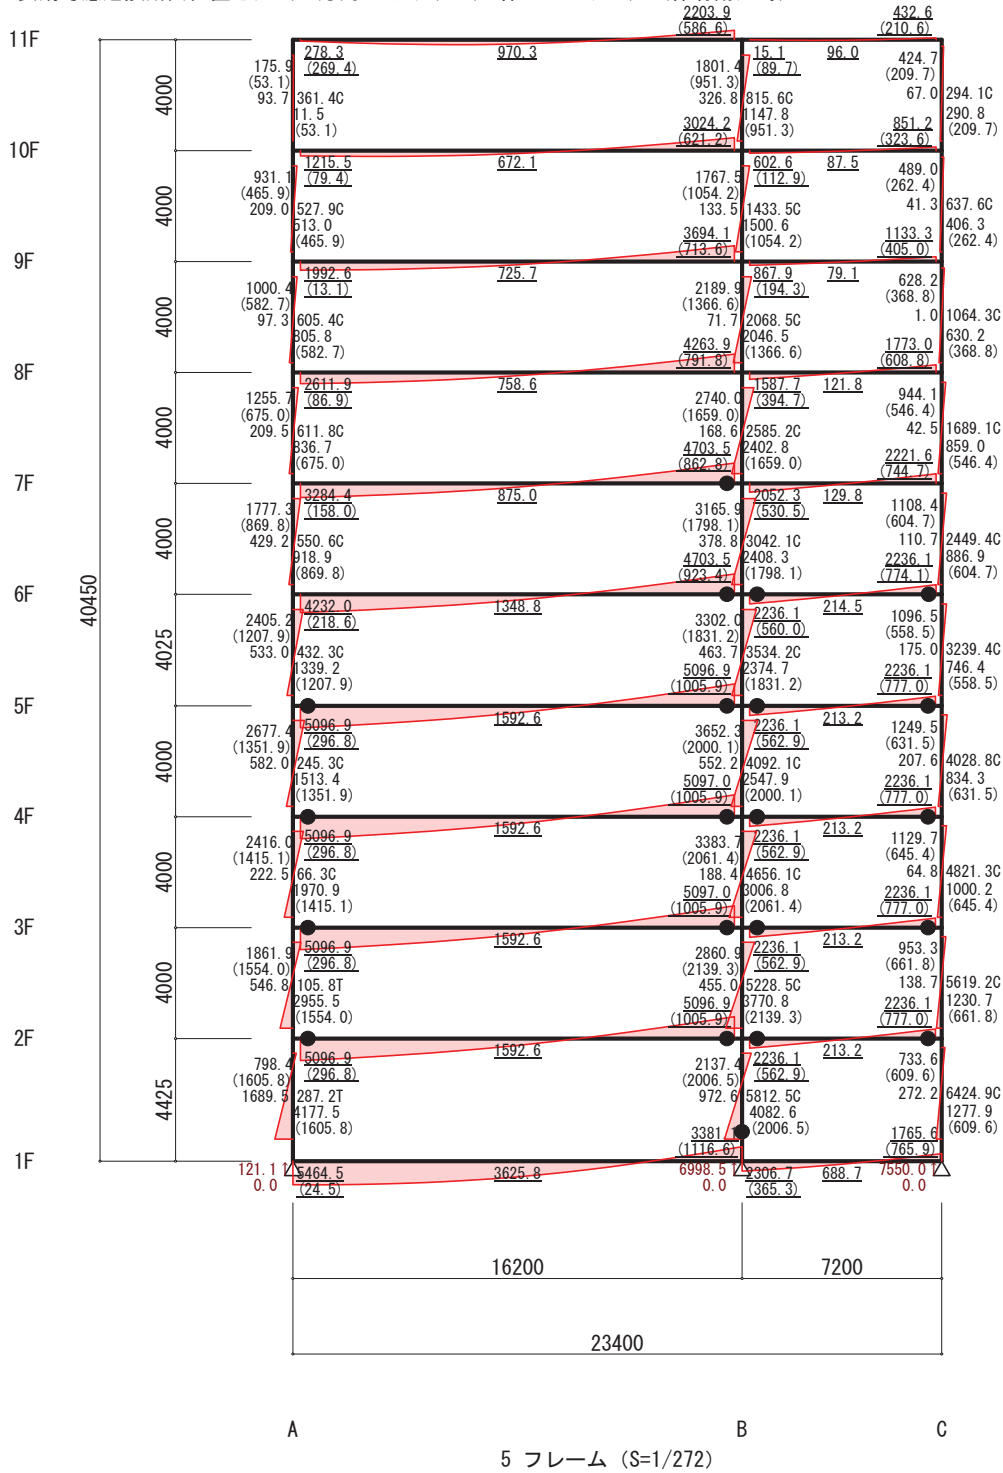


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

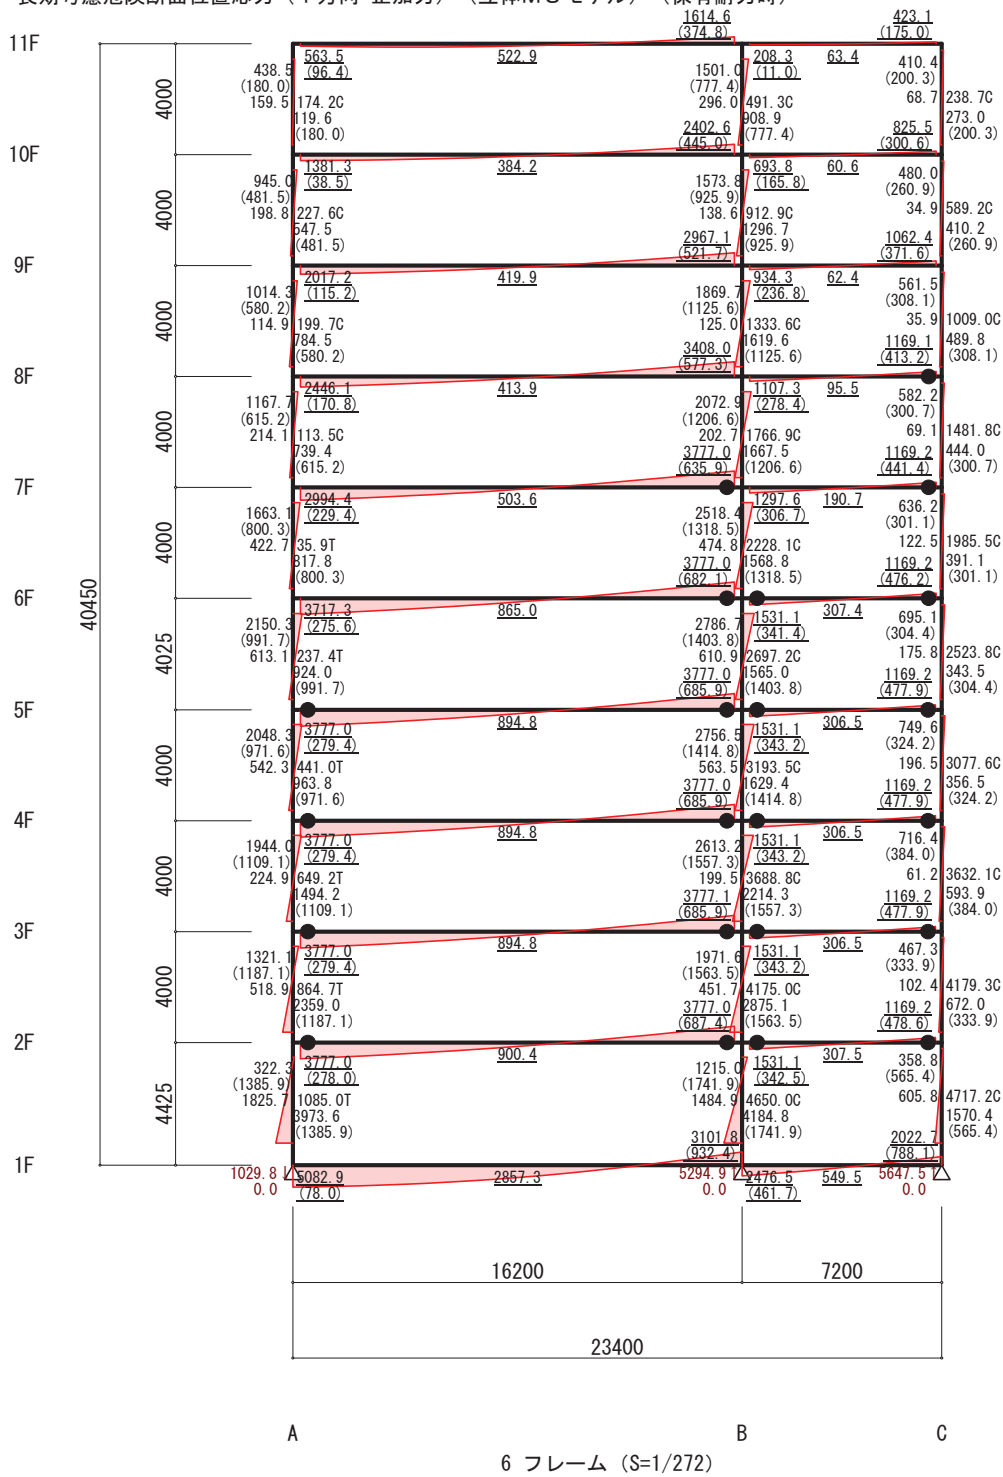


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

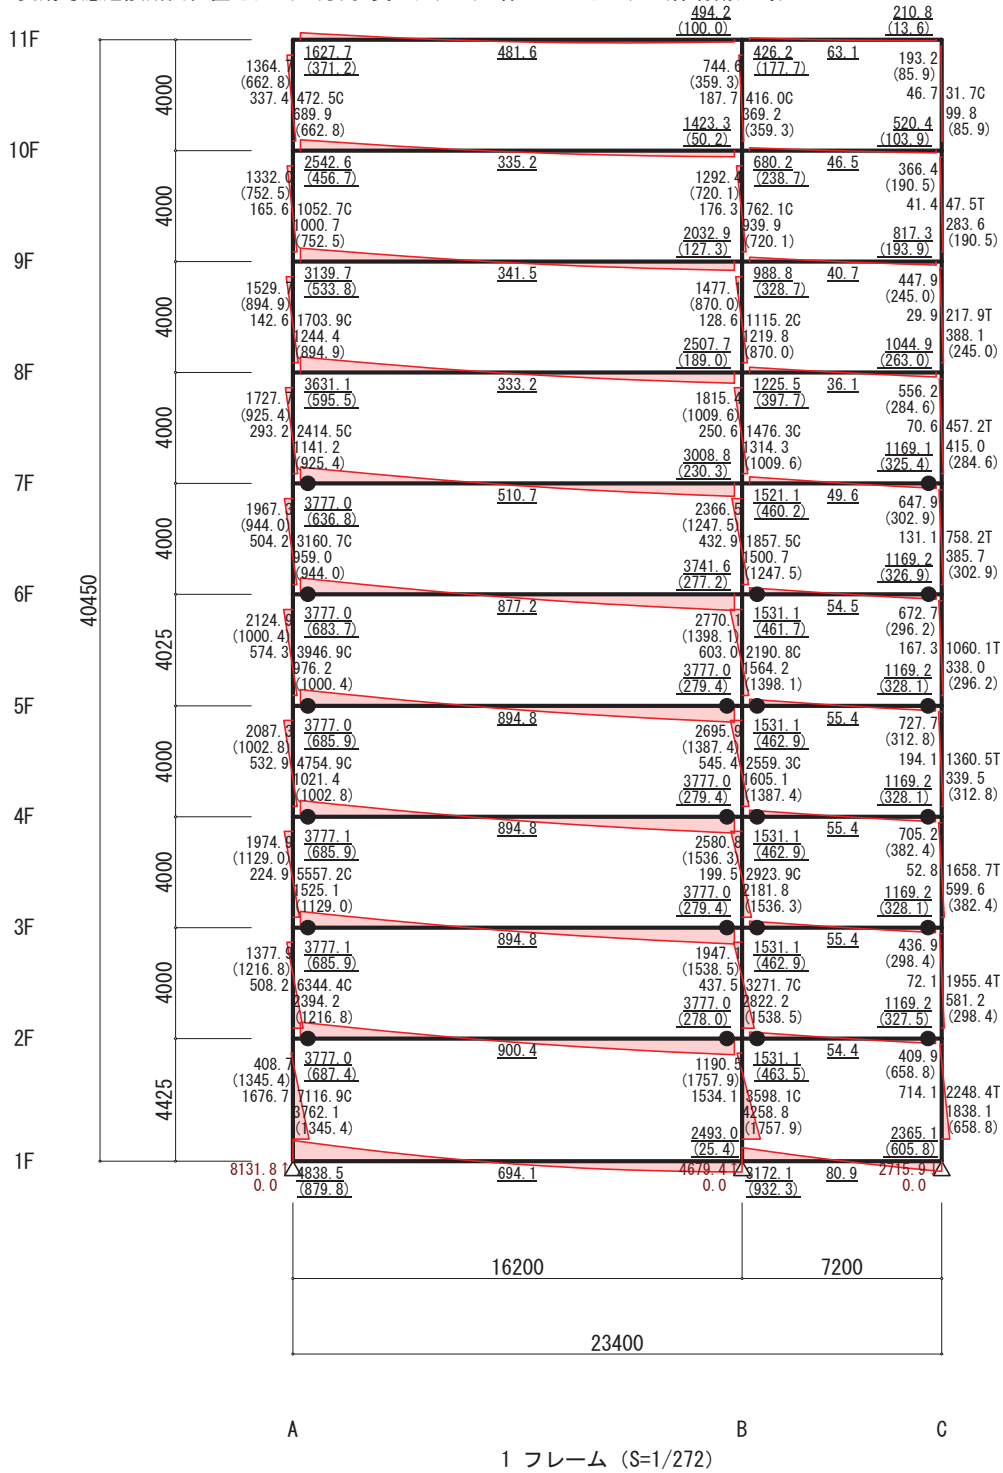


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

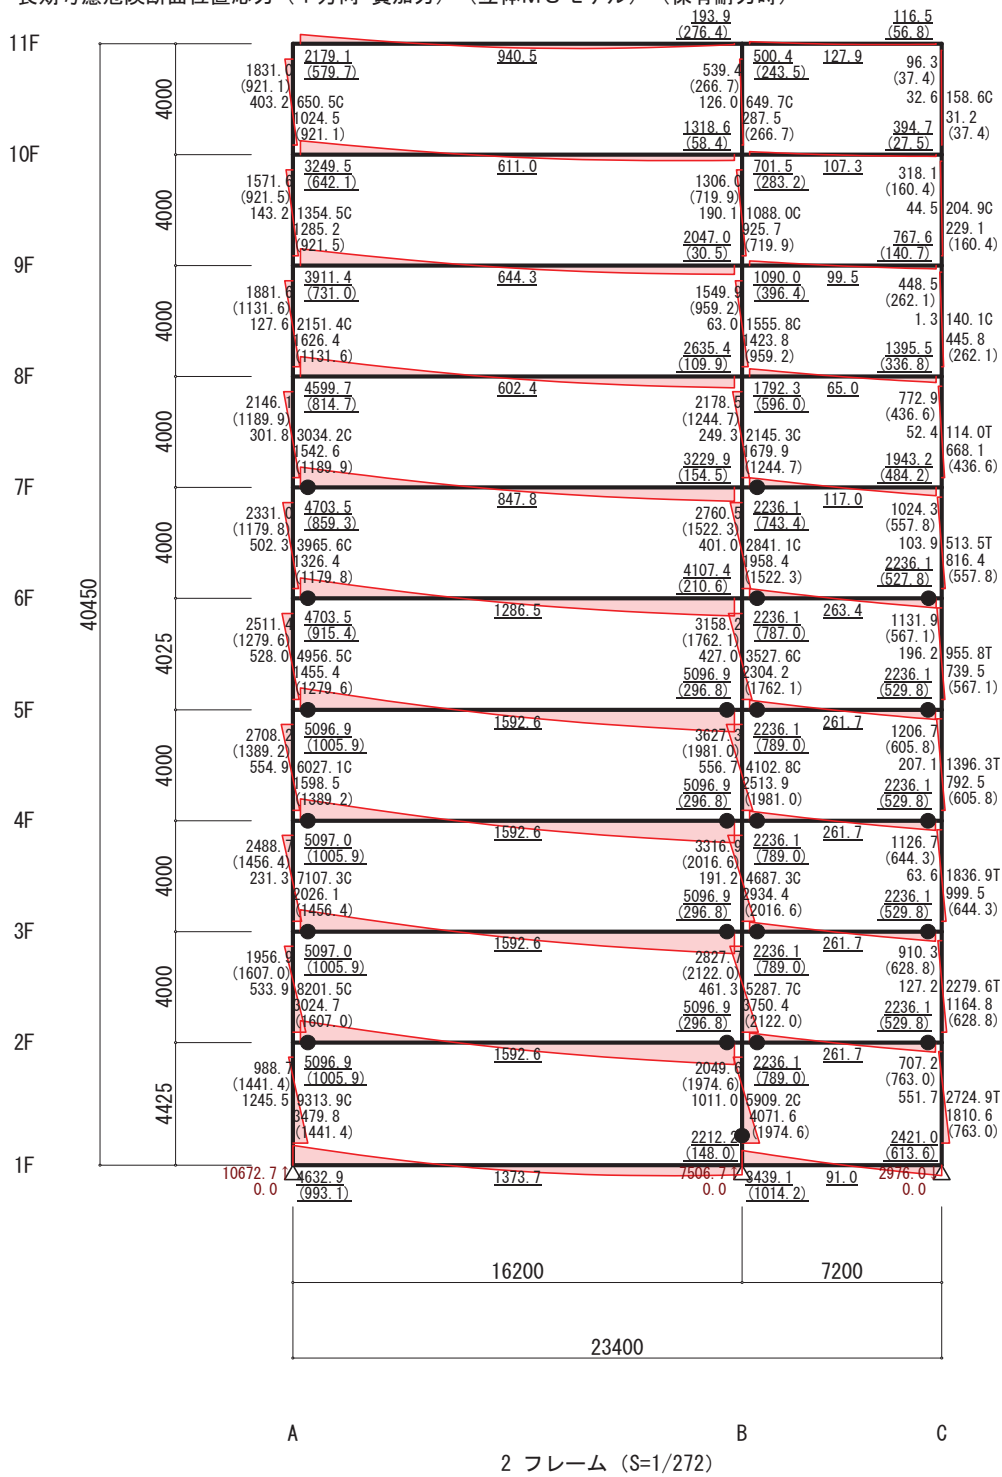


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

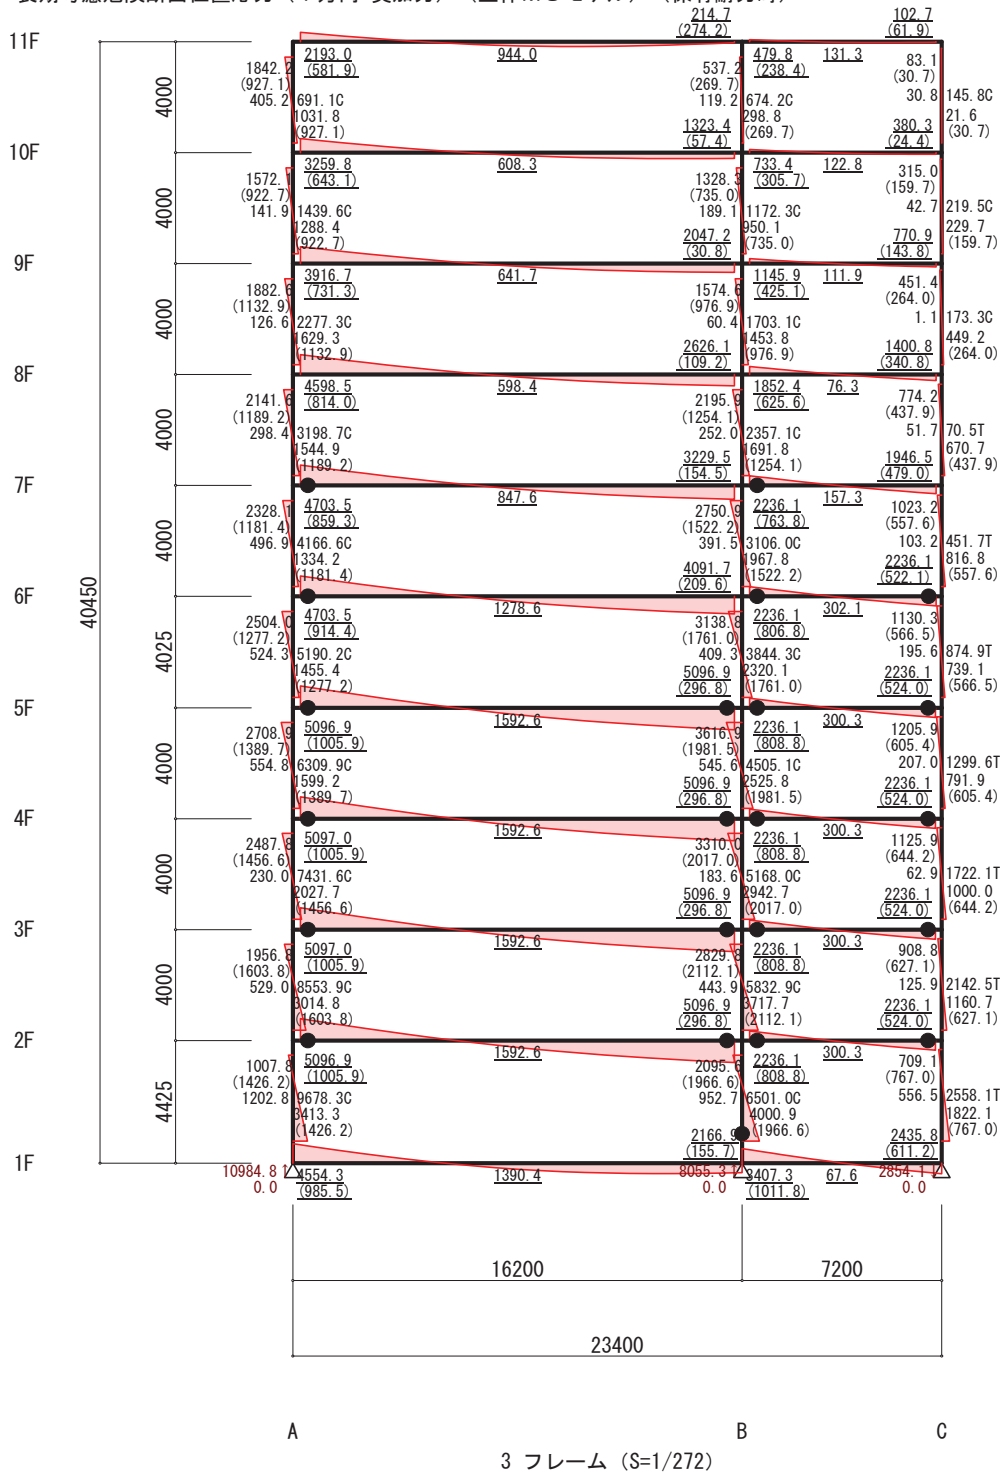


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

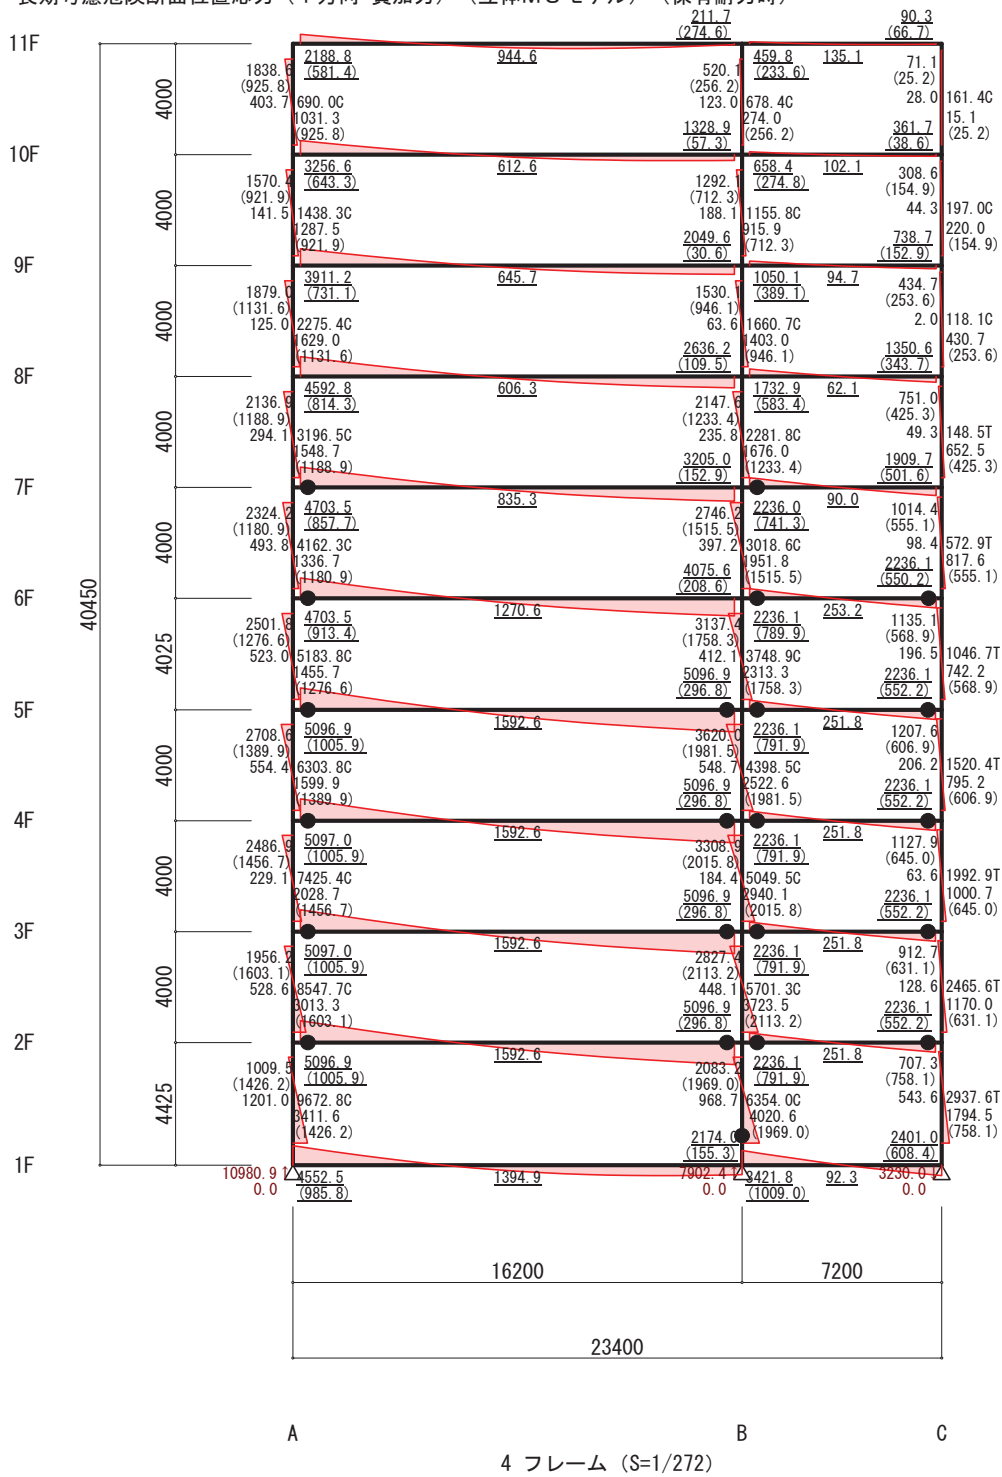




長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

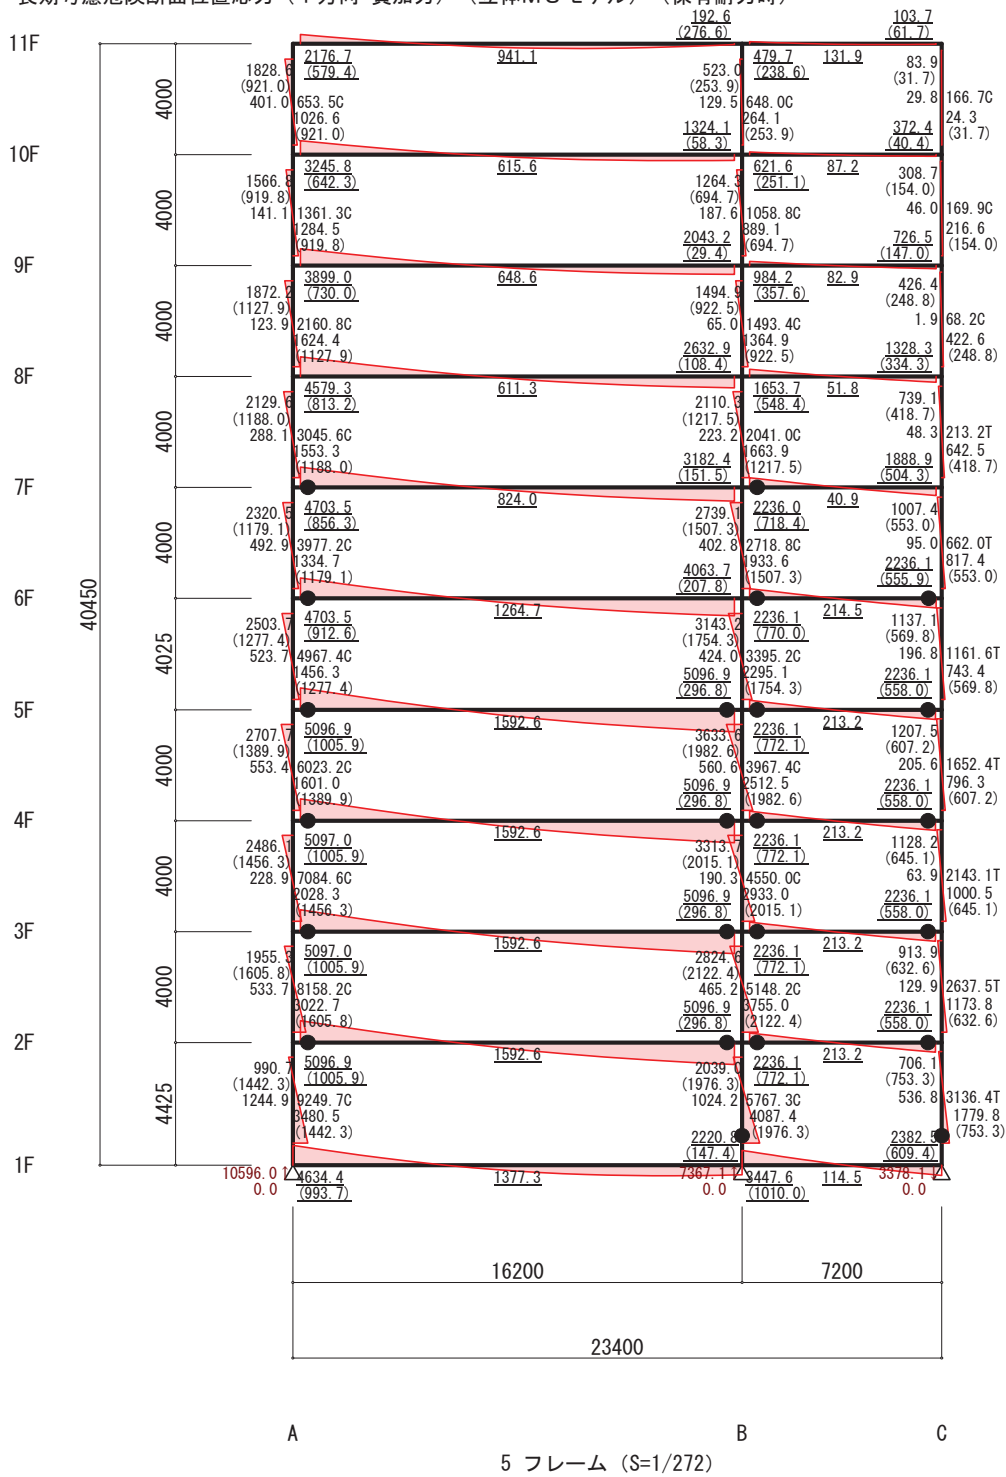

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

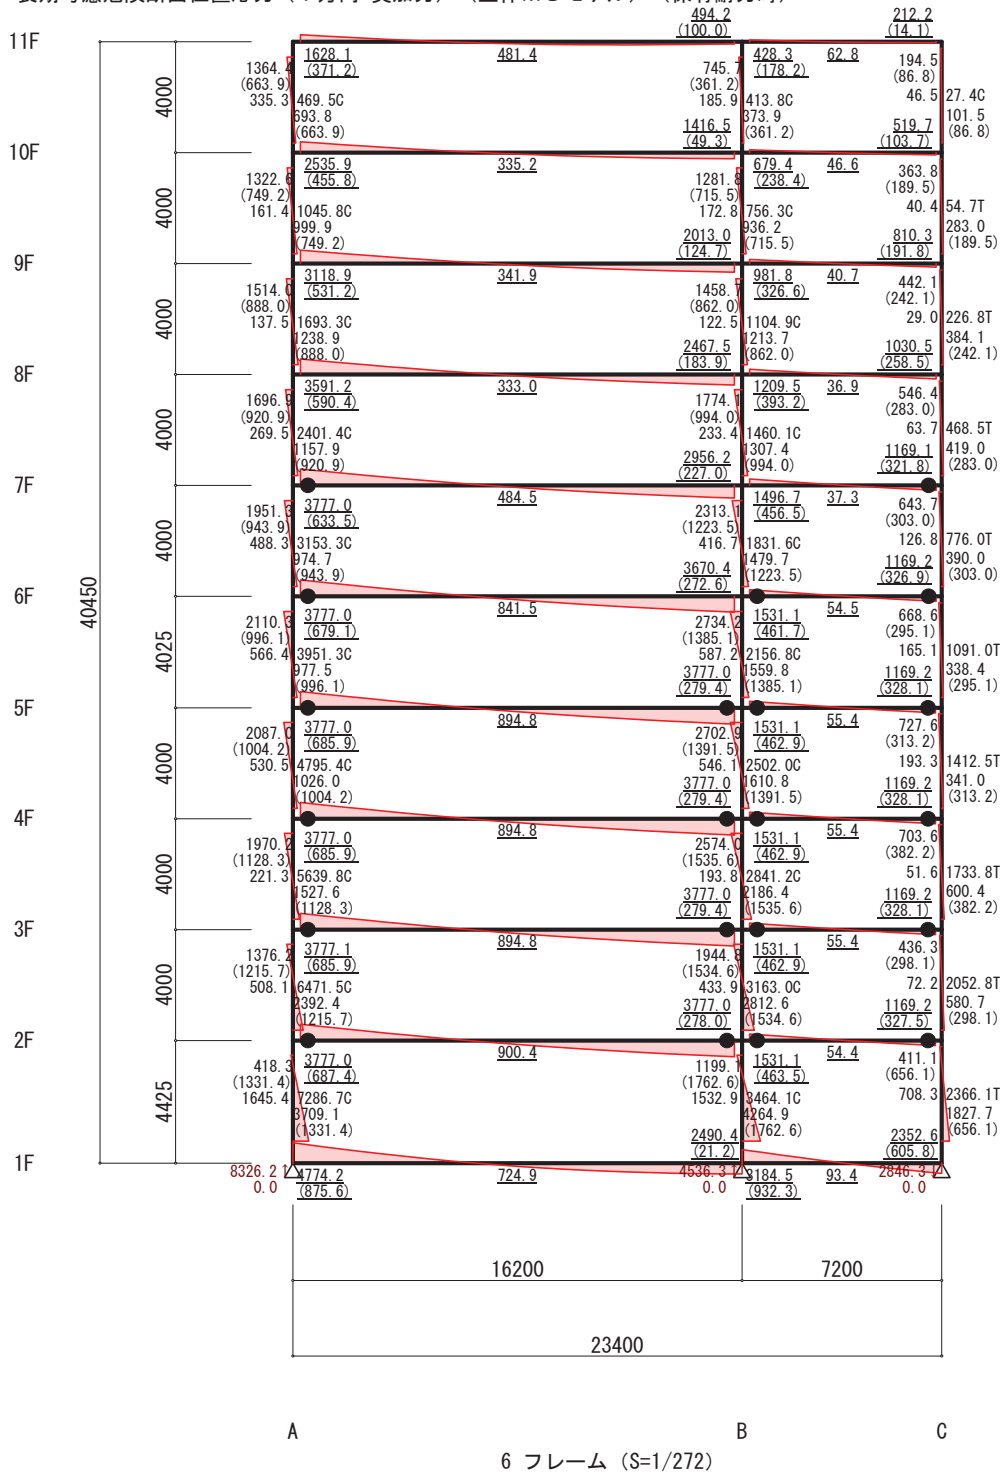


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

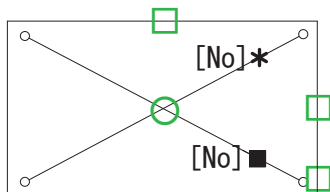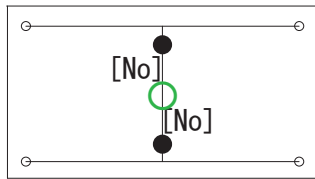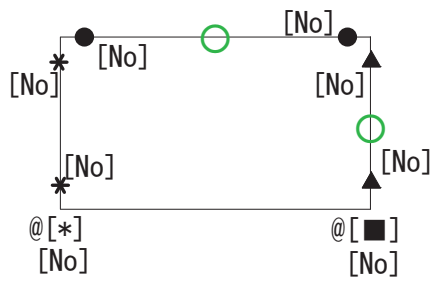


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

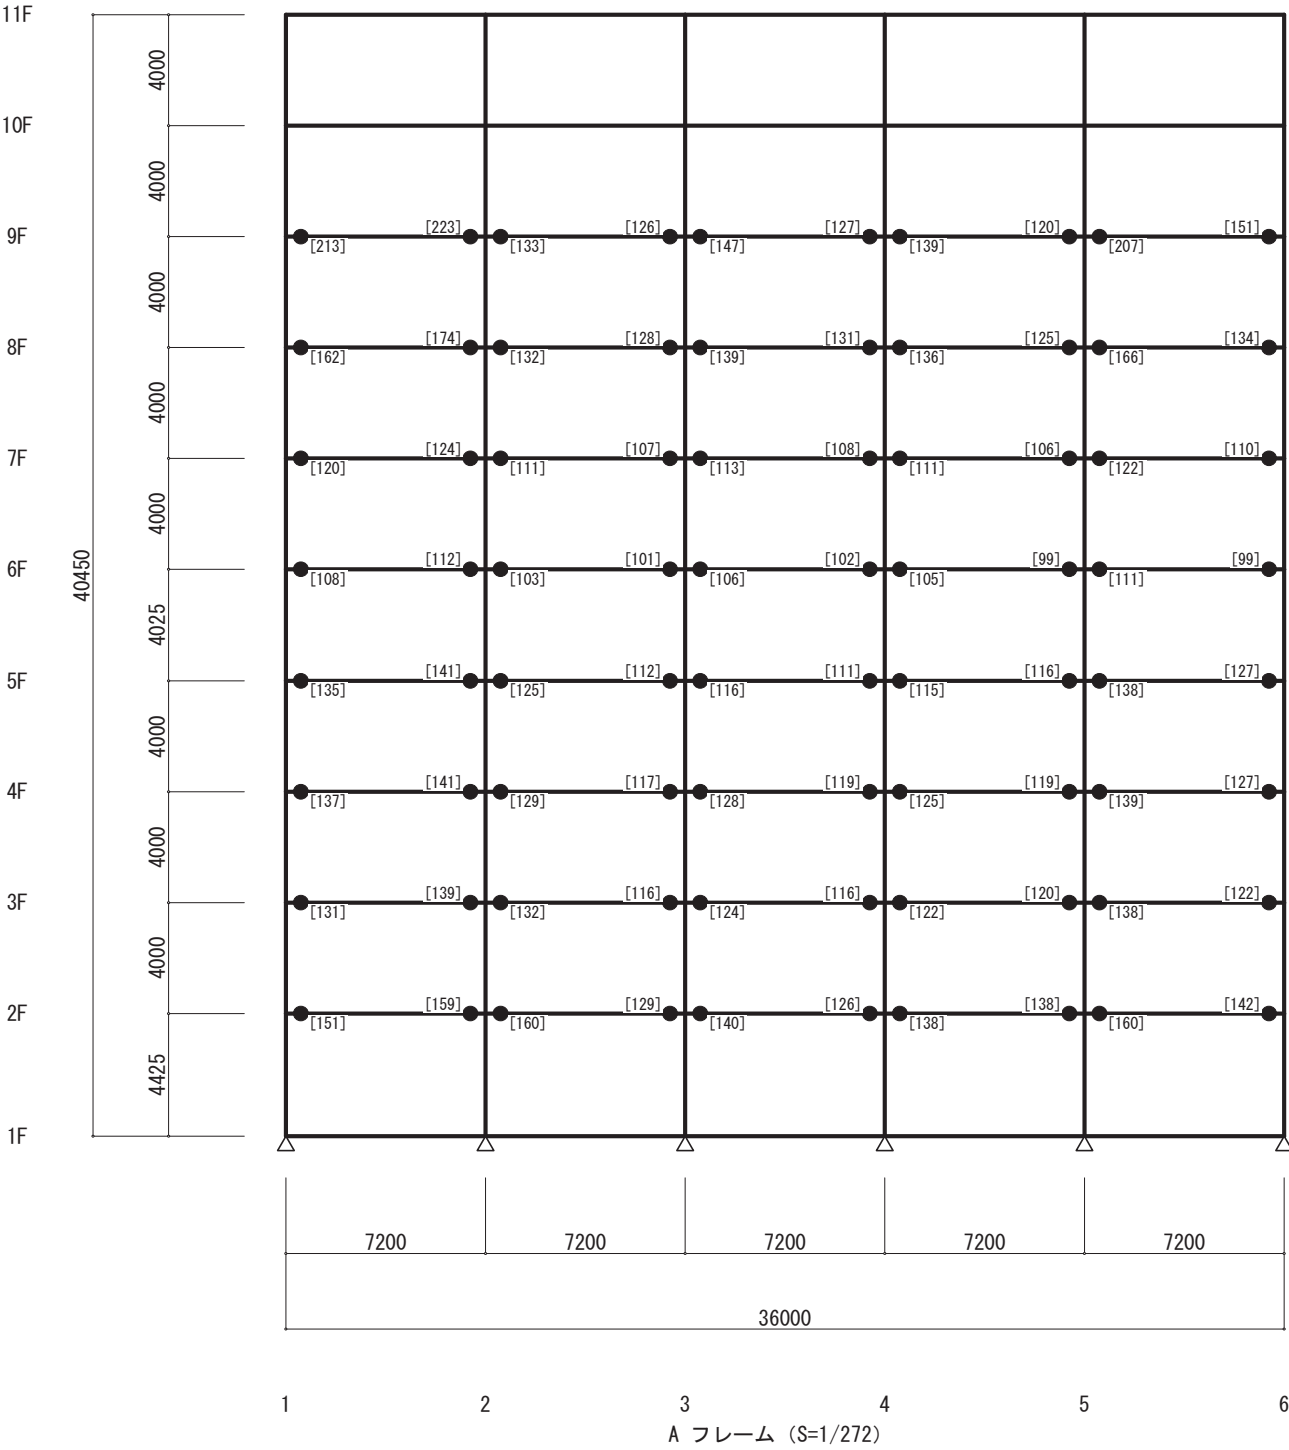


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

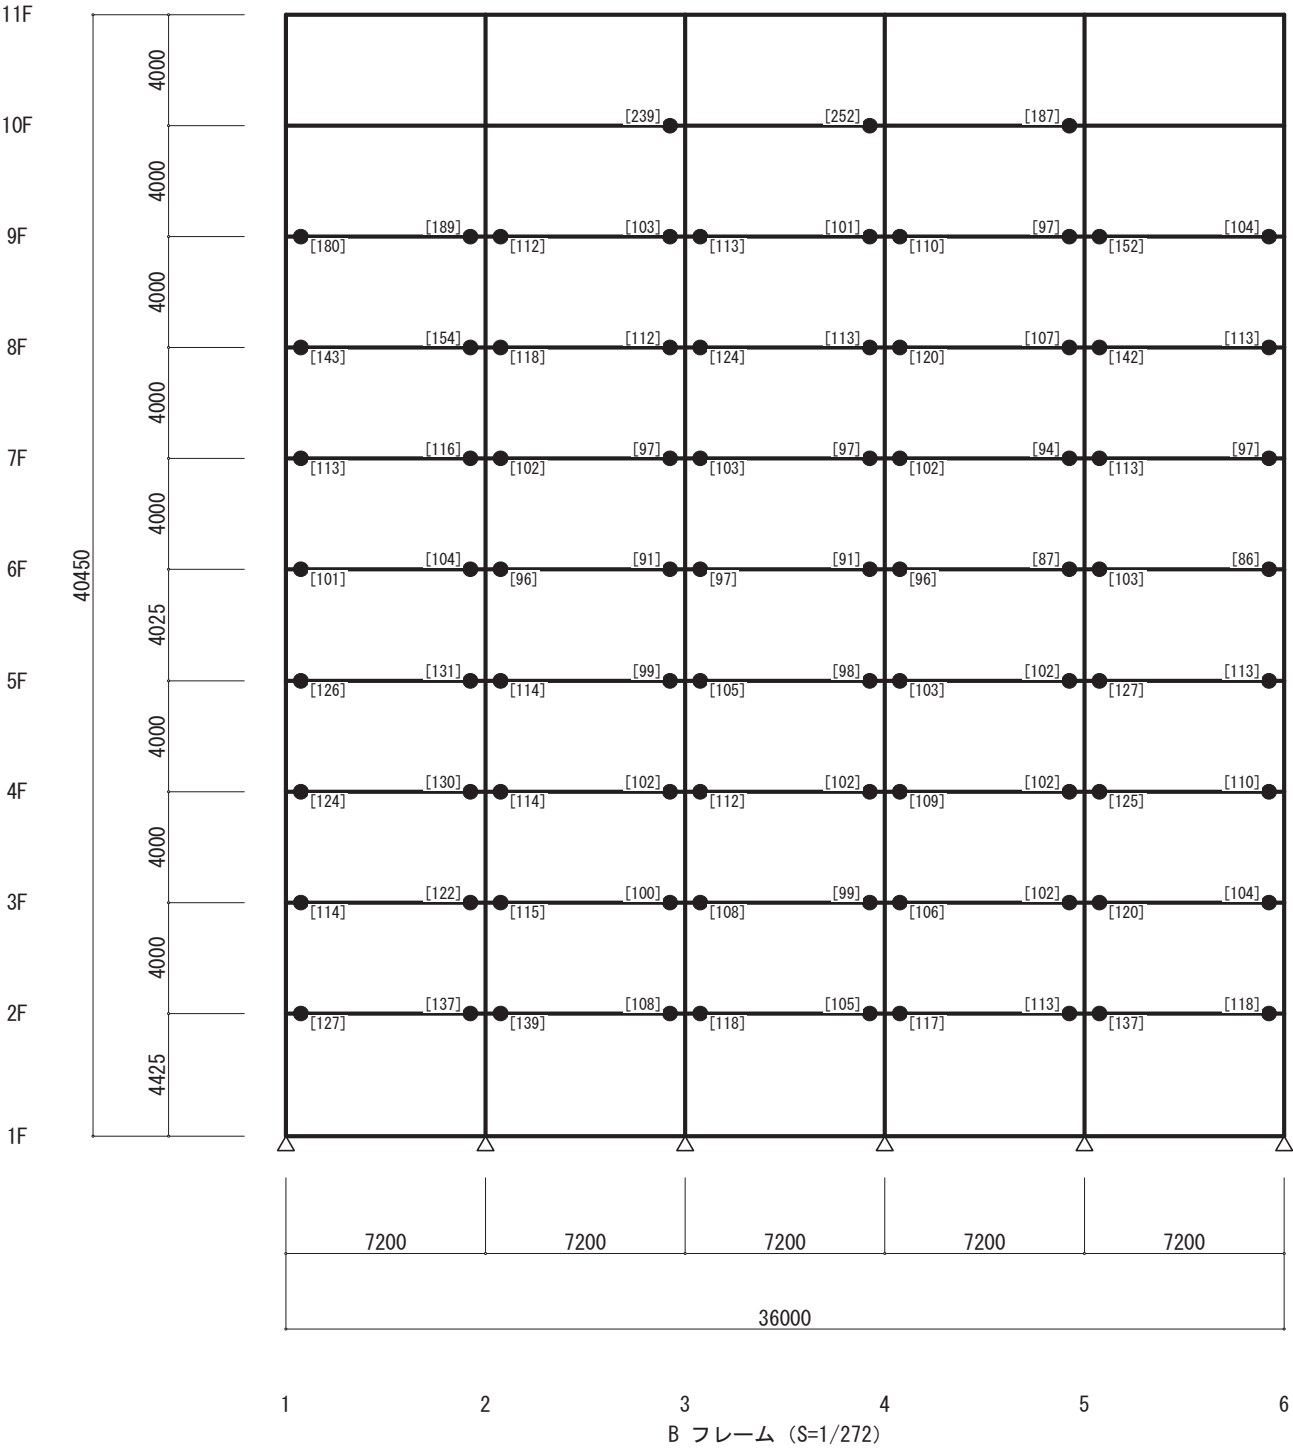


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

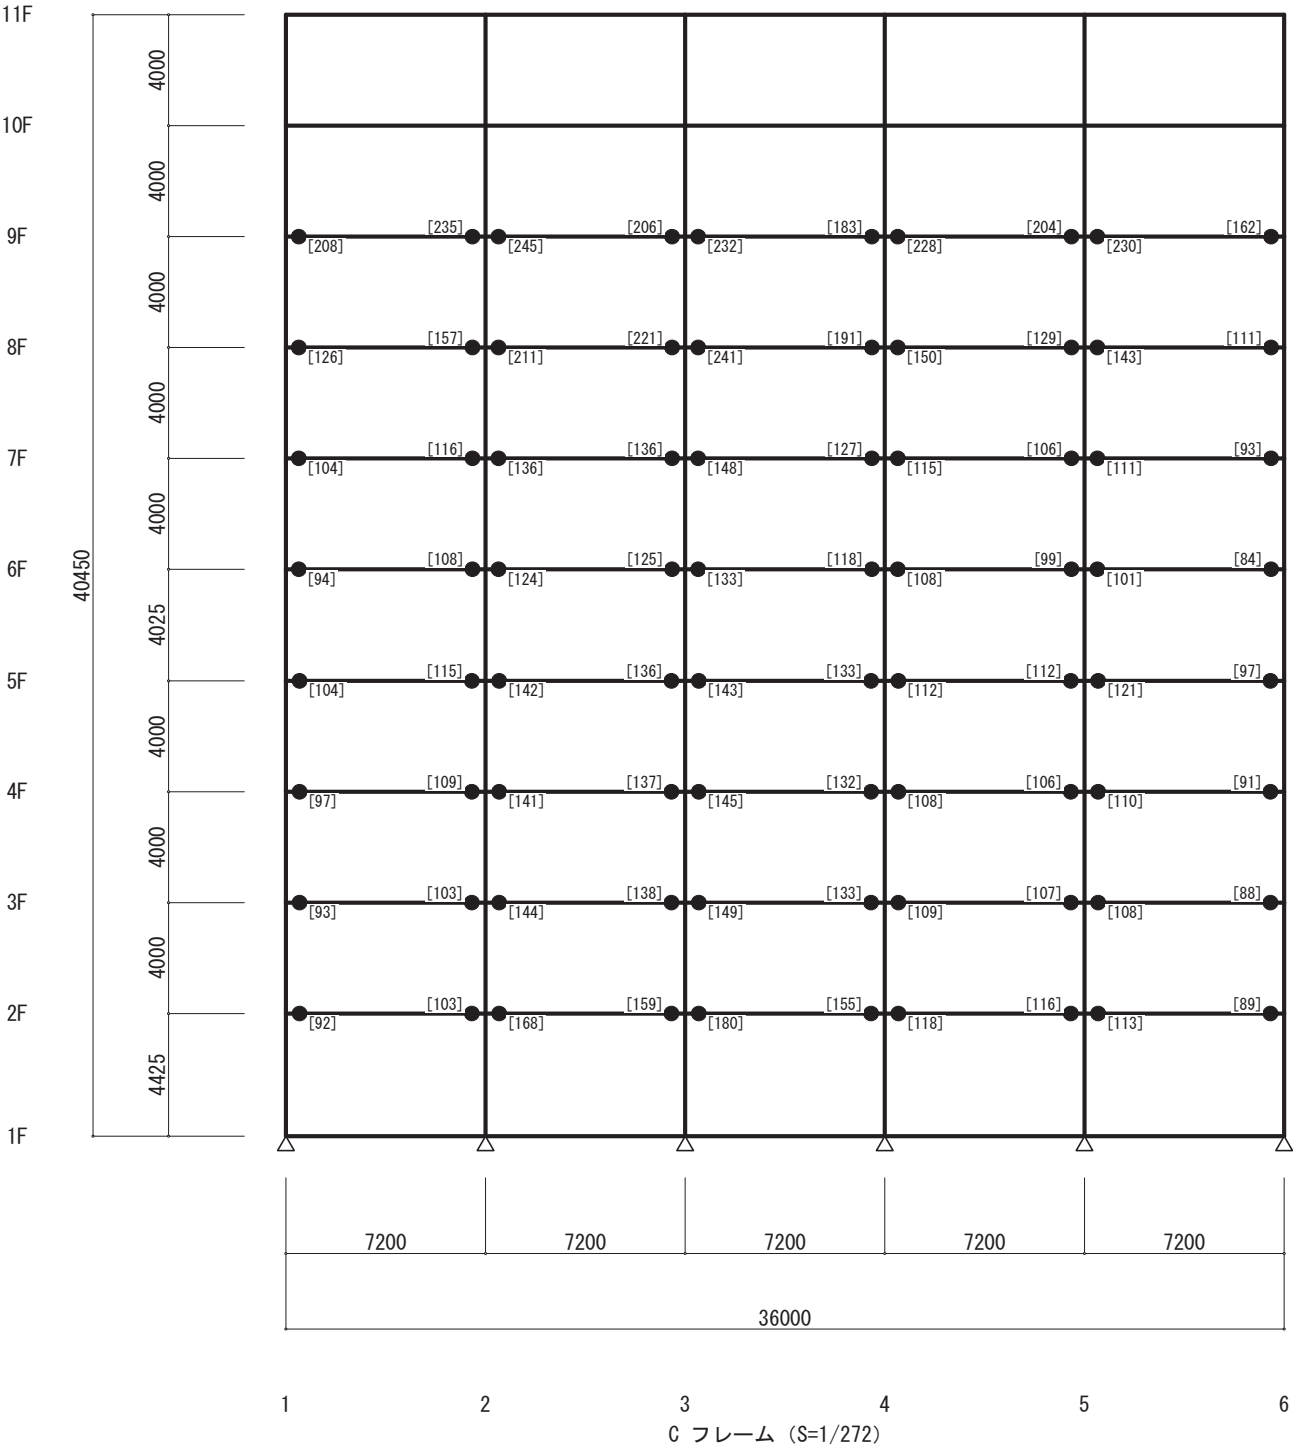


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

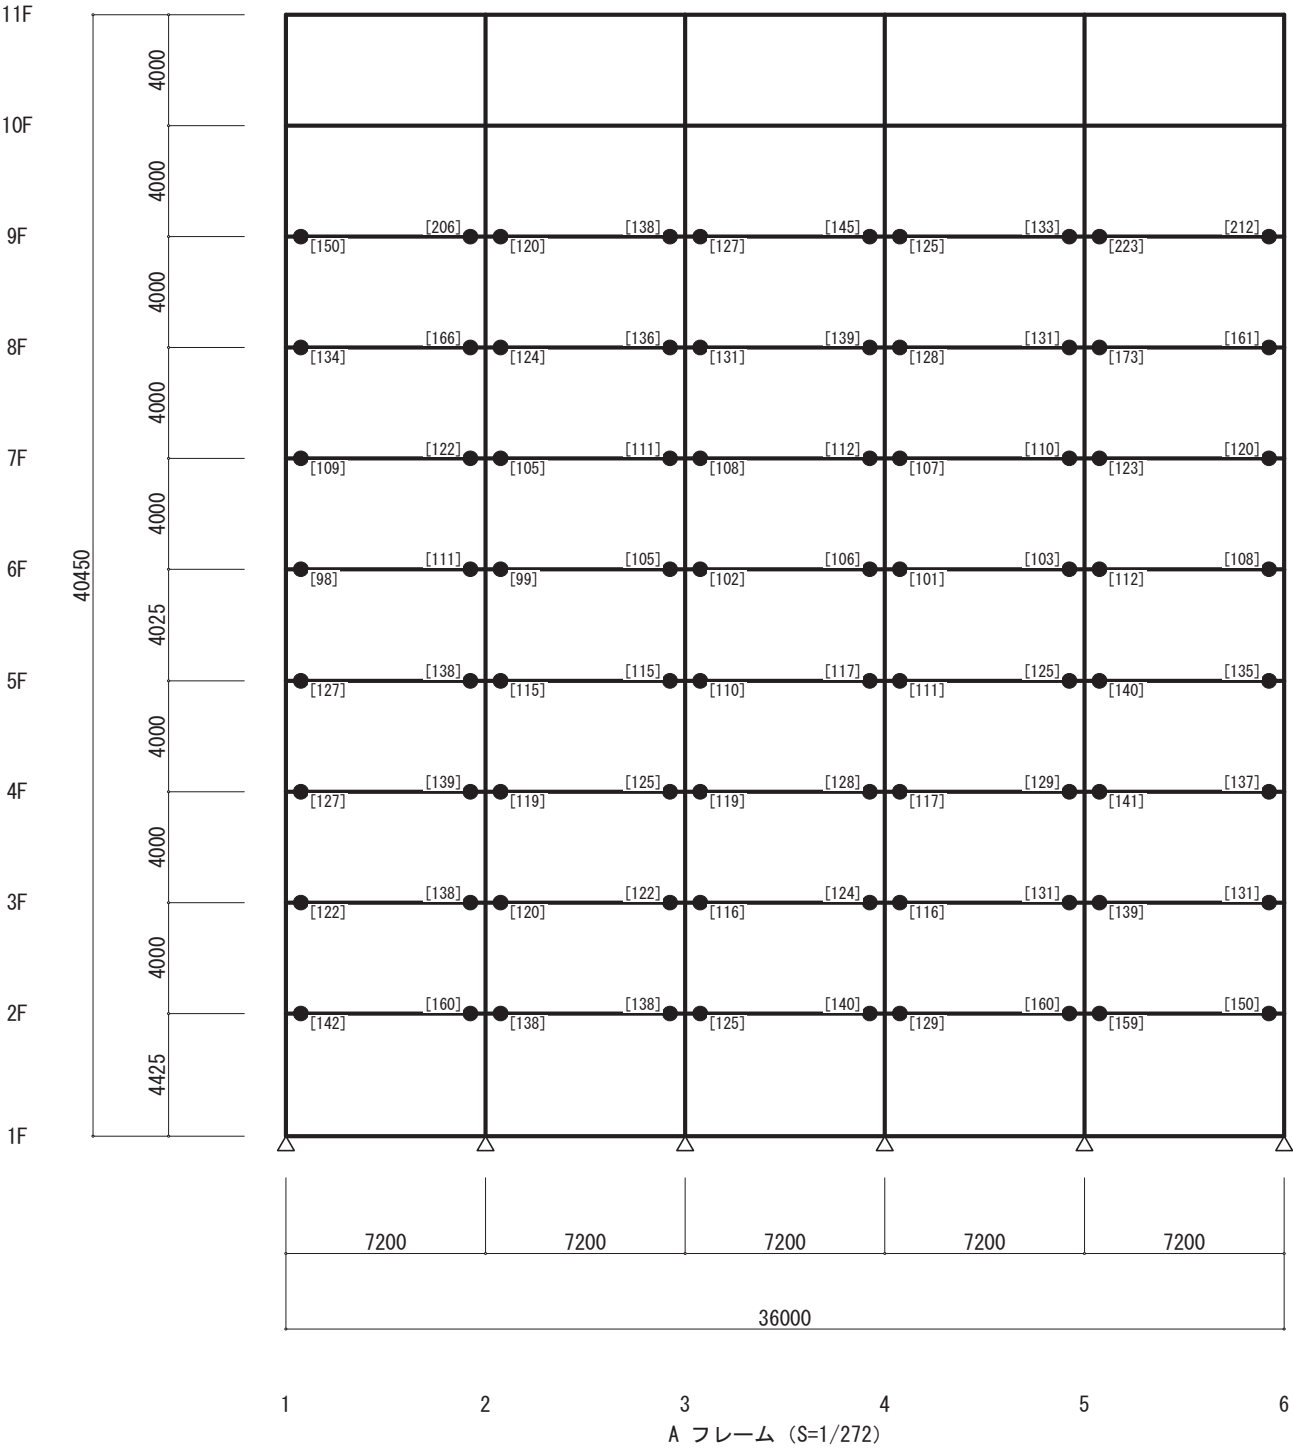


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

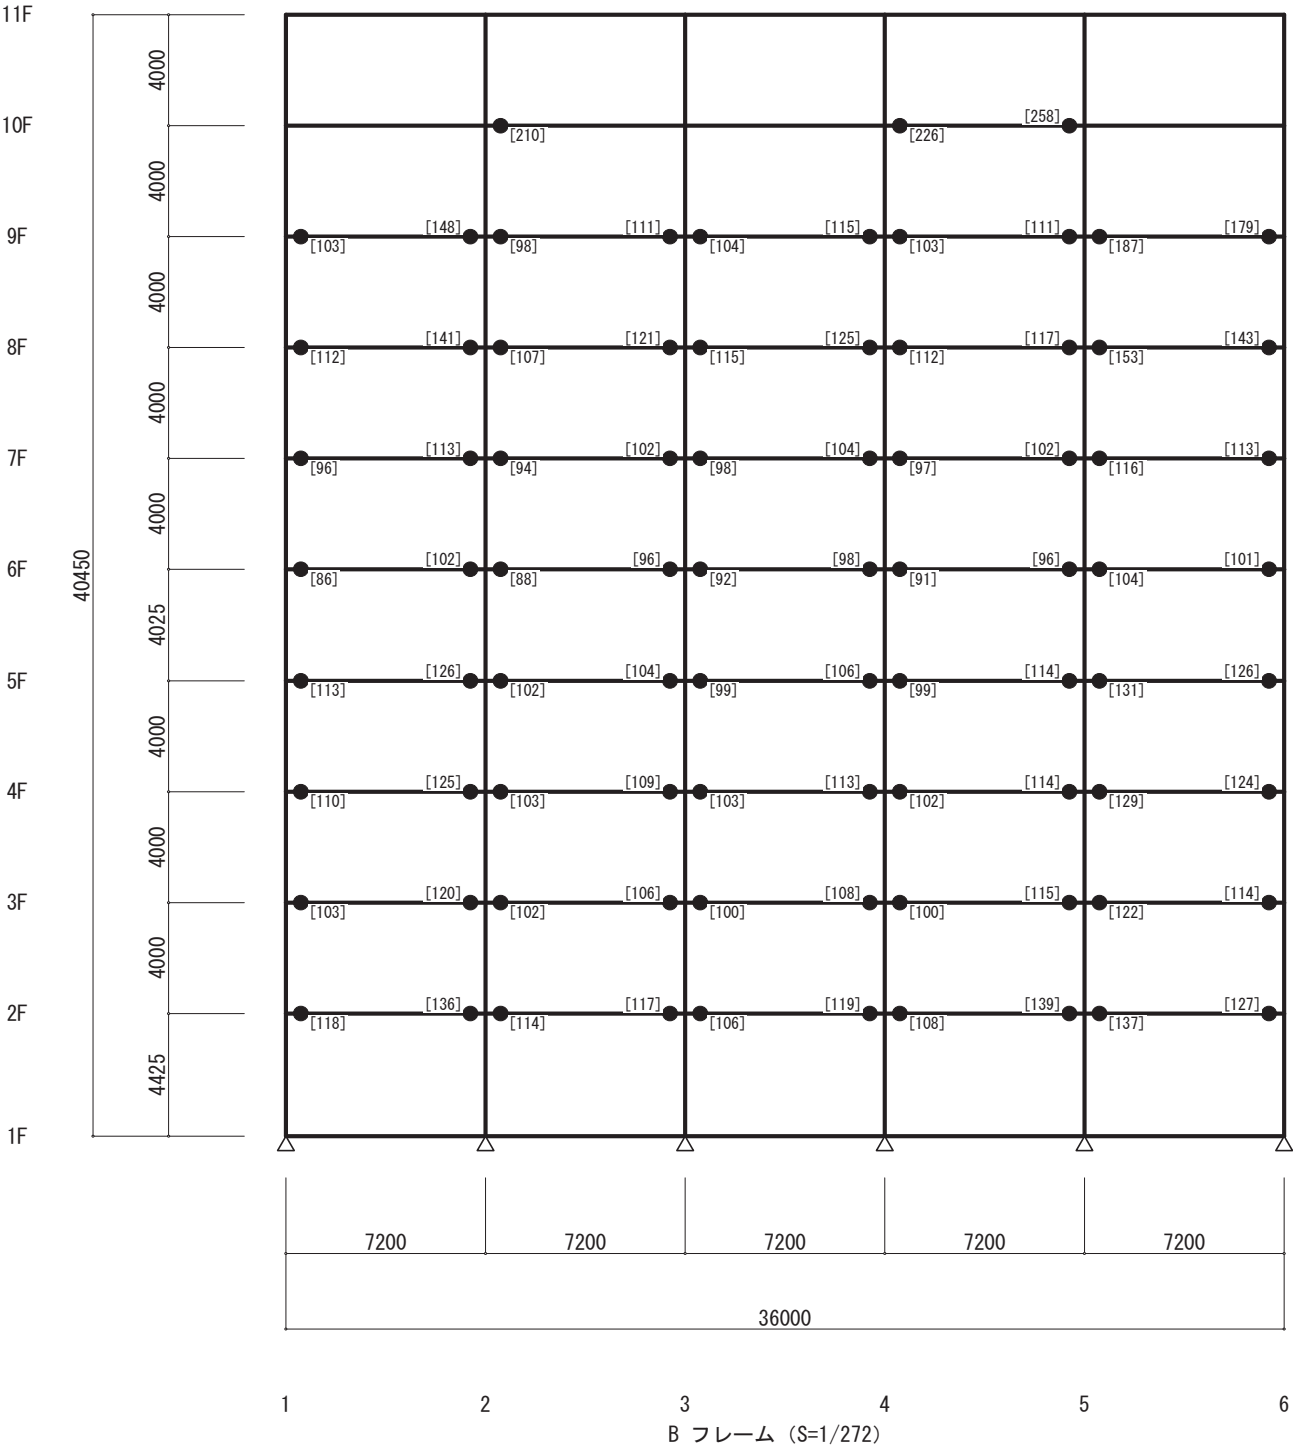


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

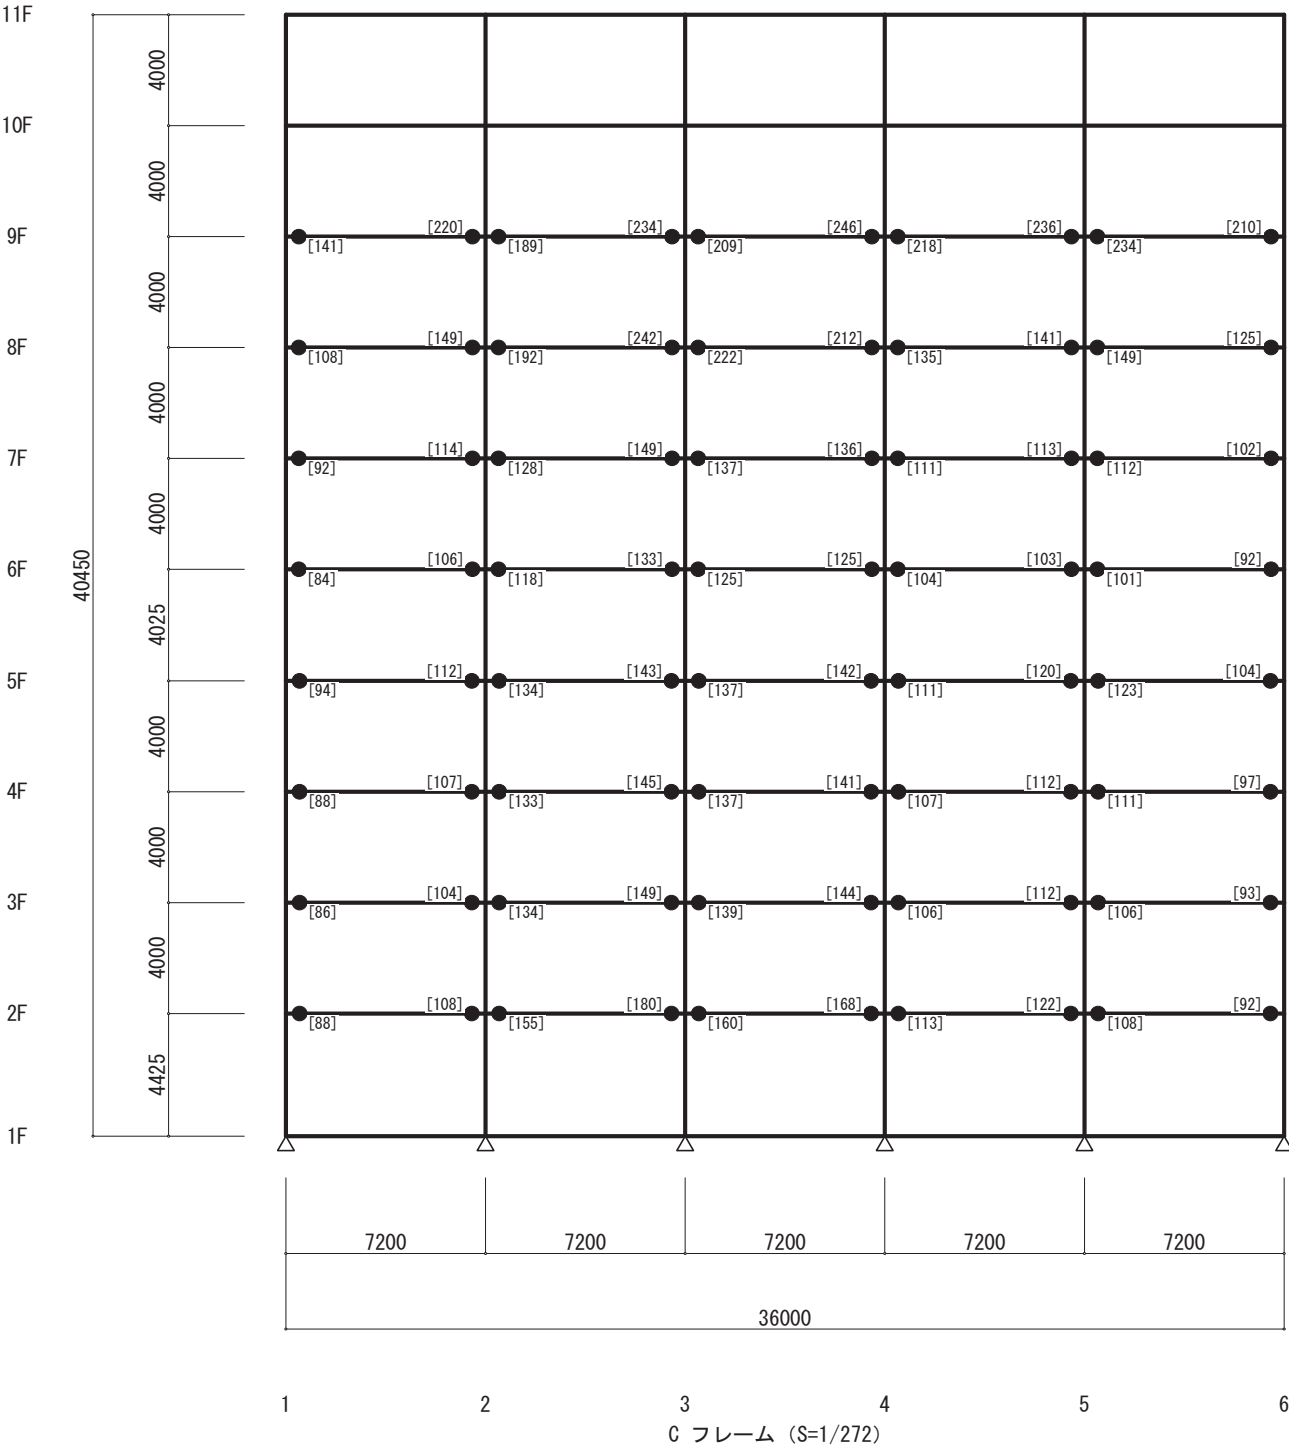


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

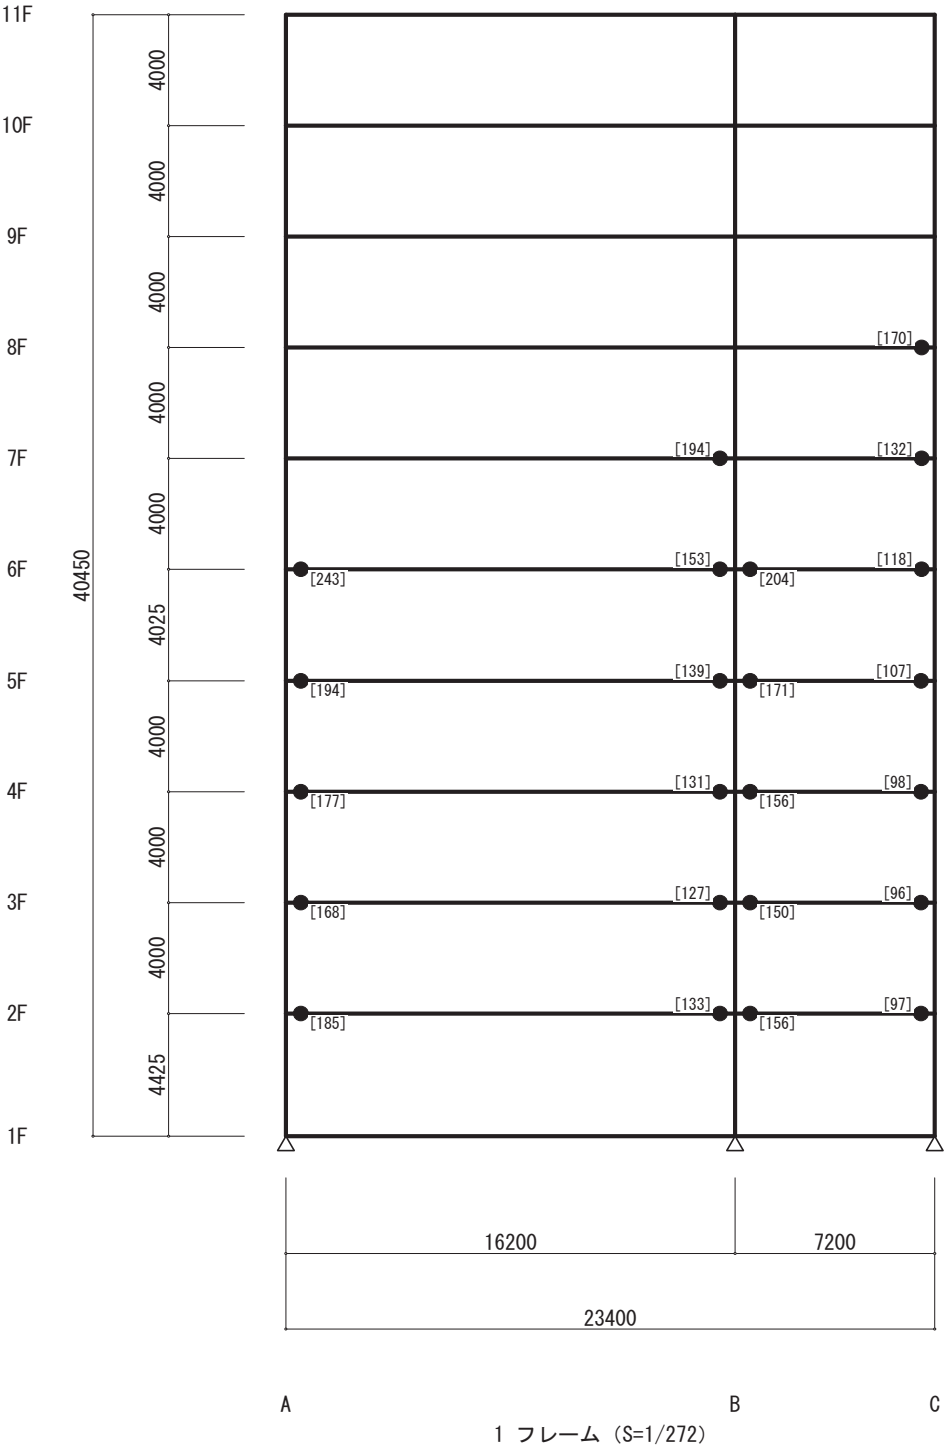


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

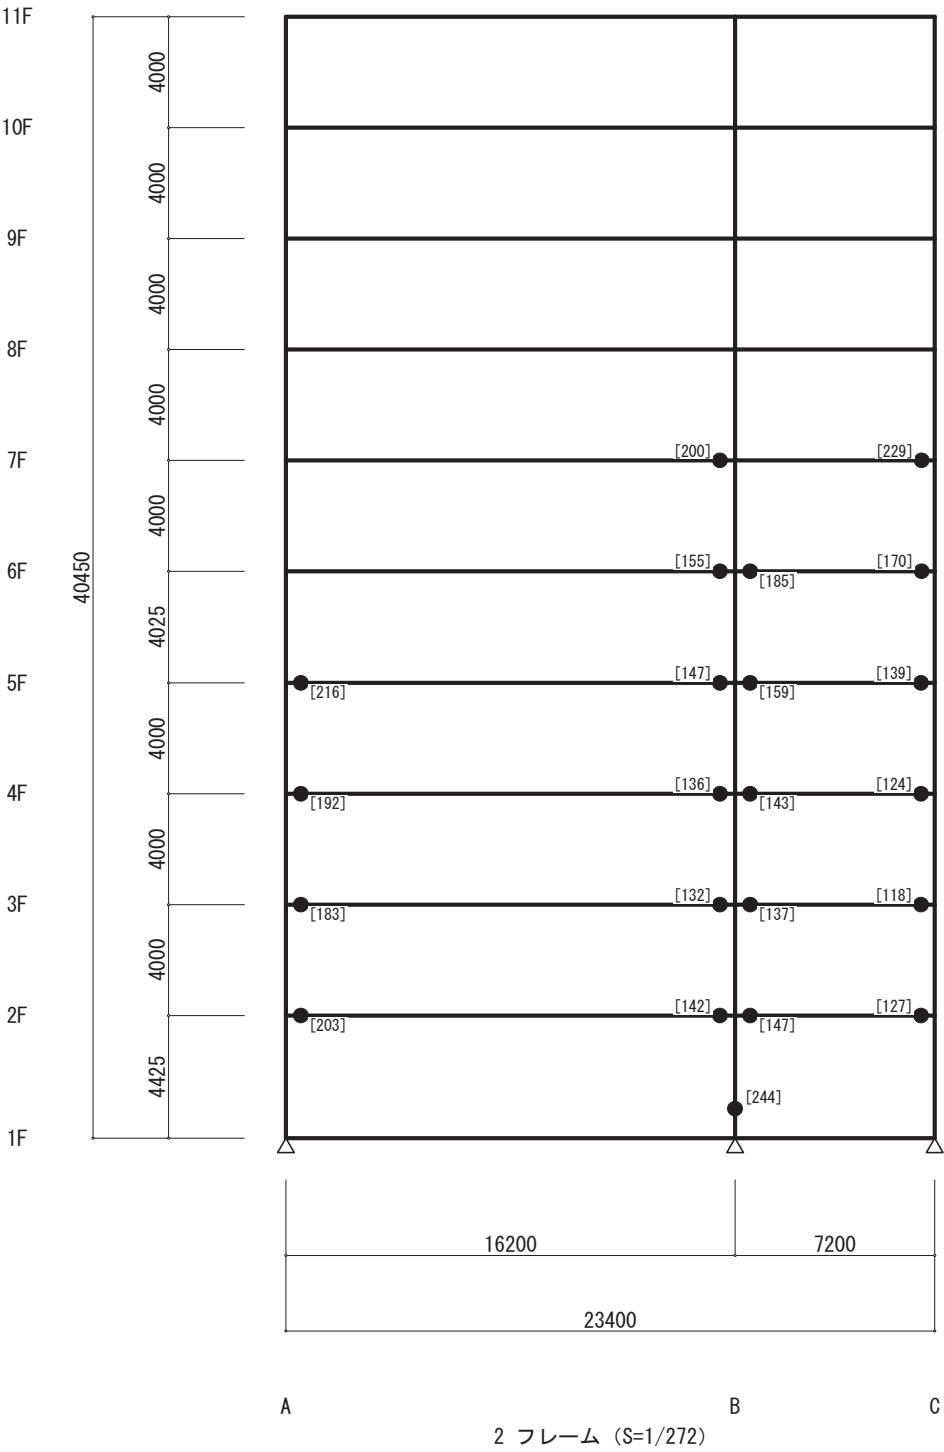


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

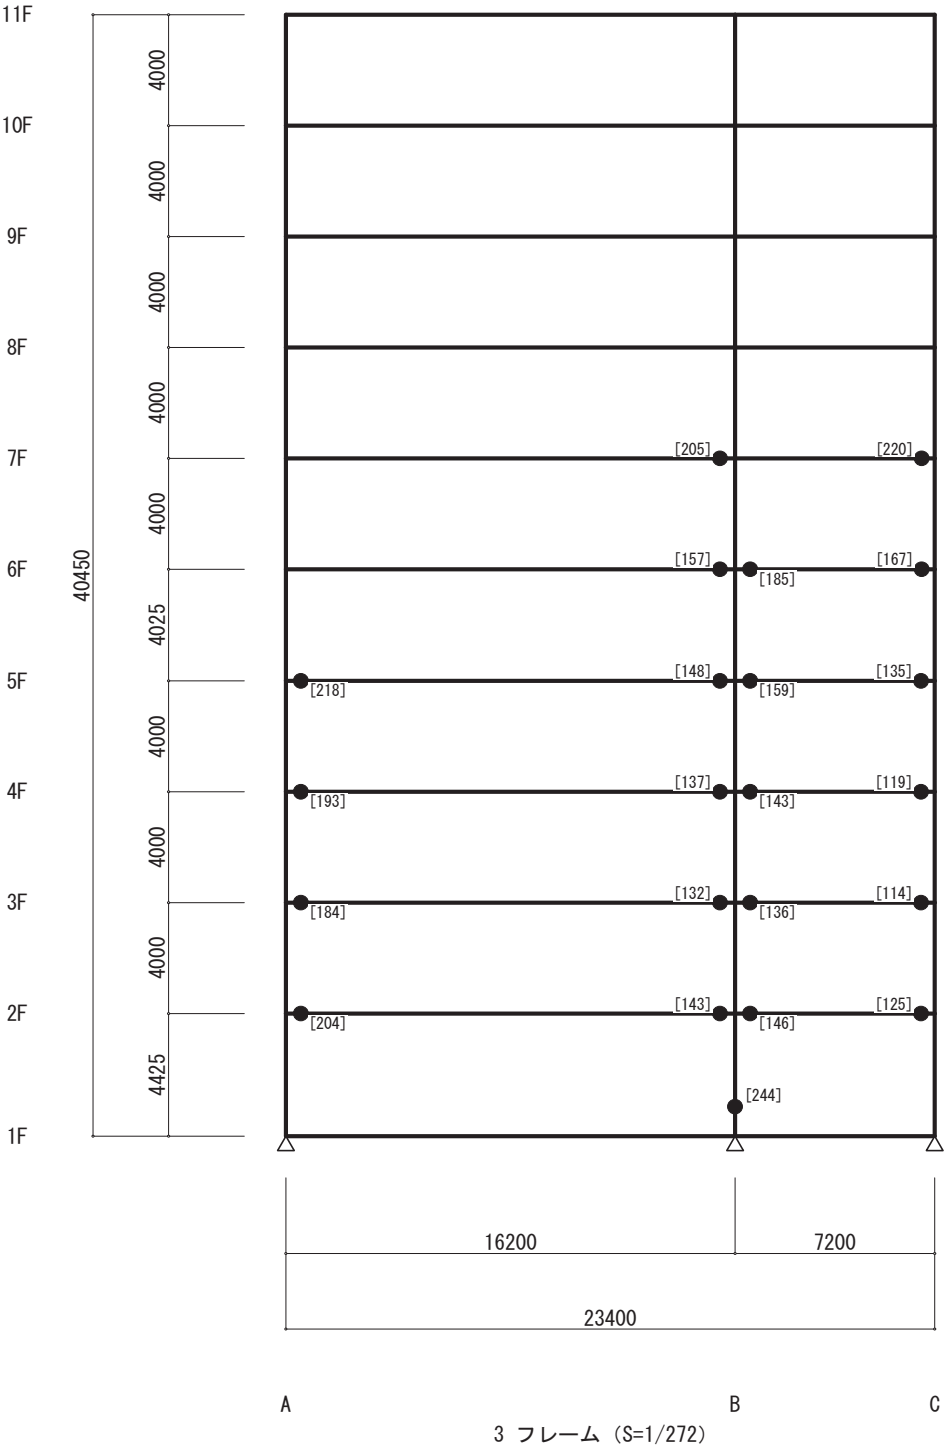


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

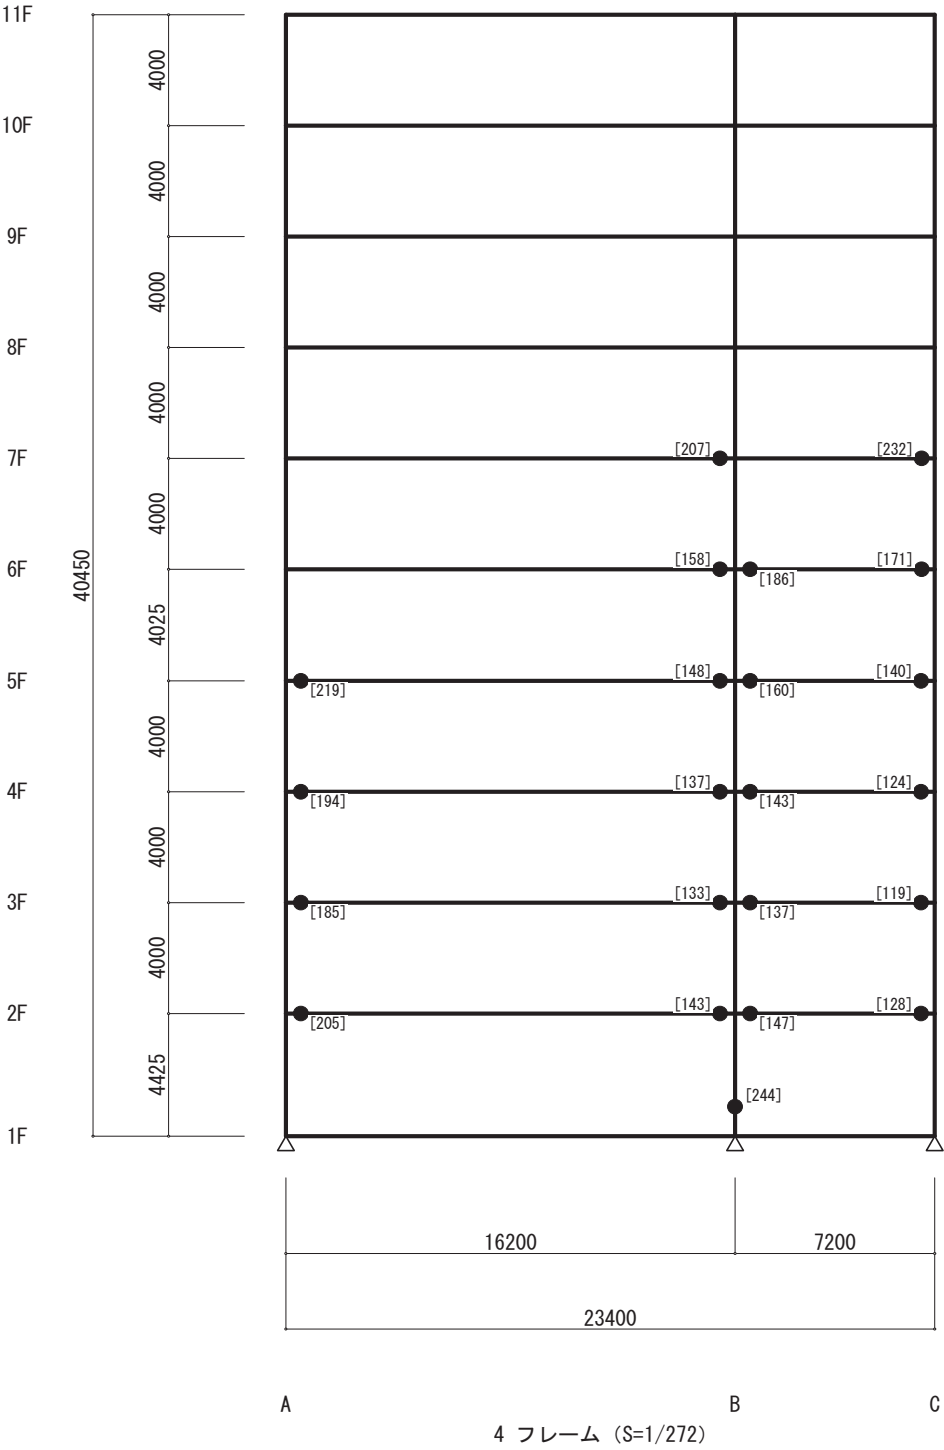


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

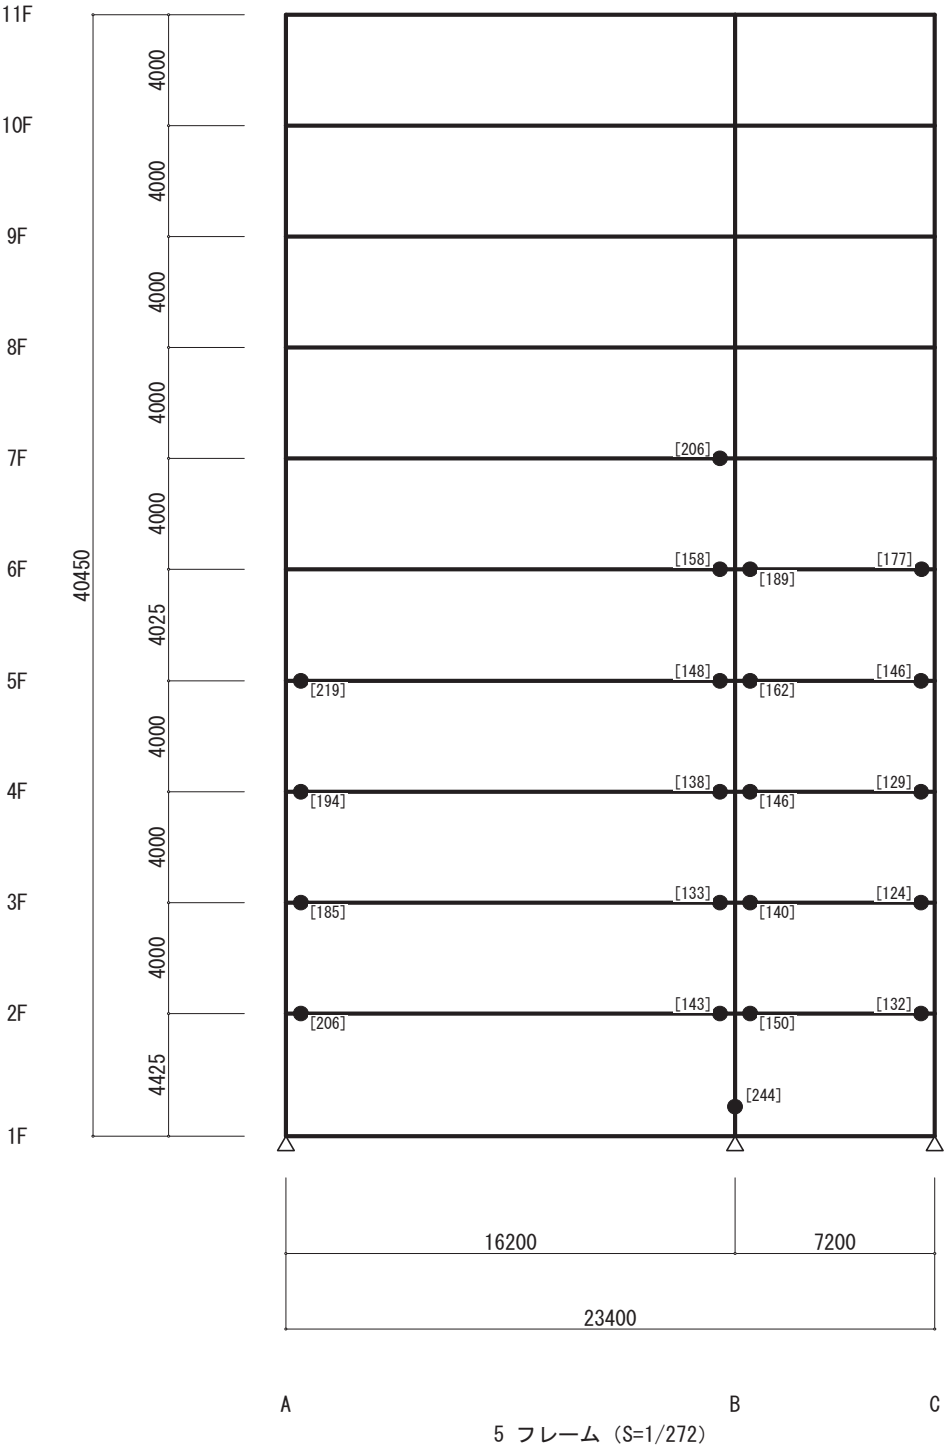


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

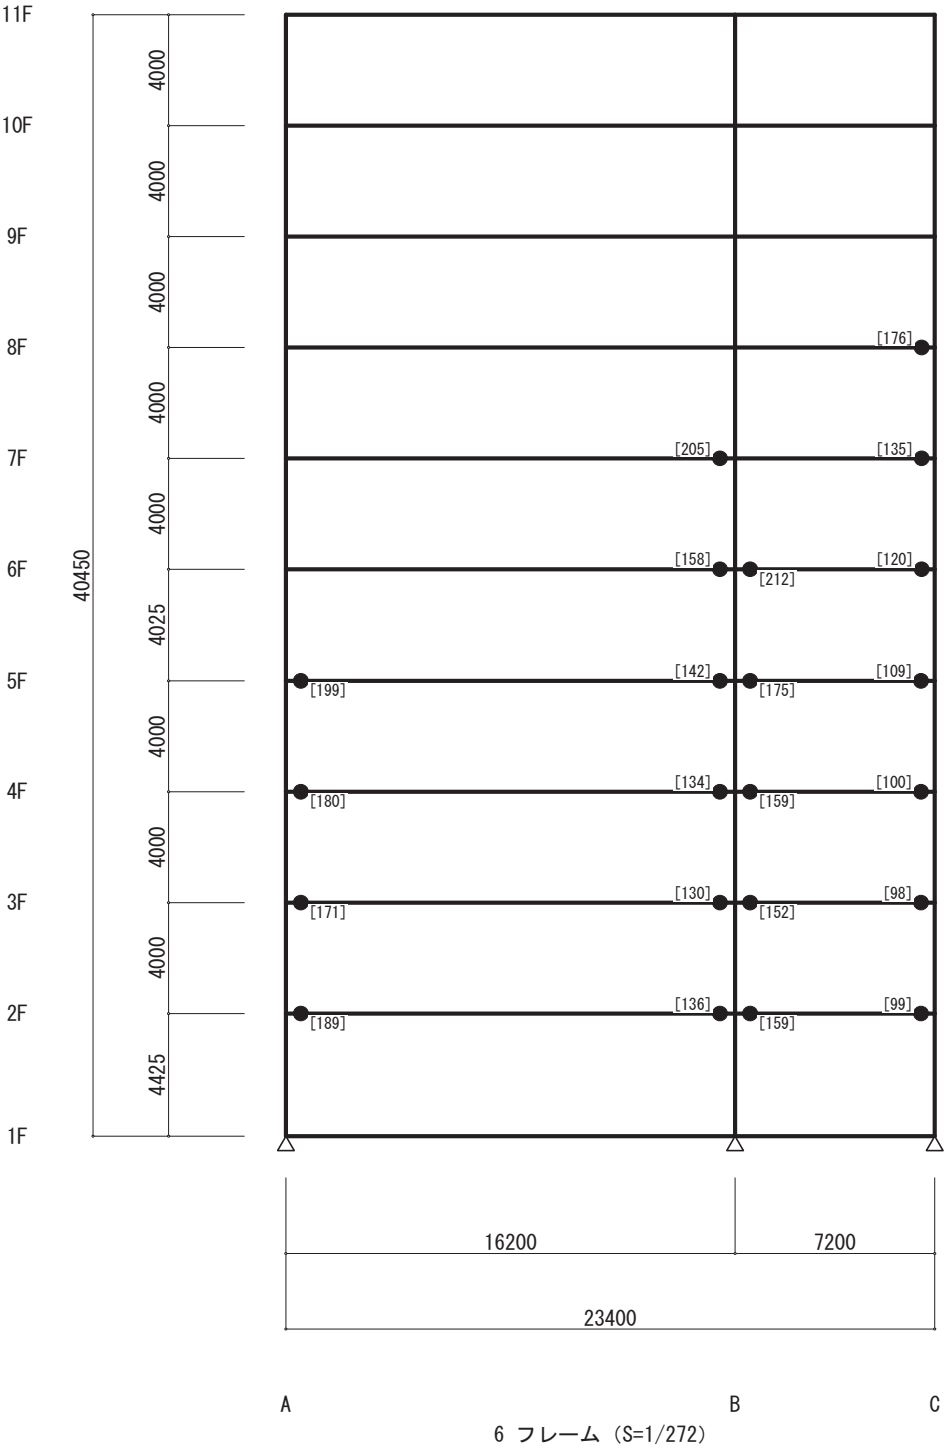


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

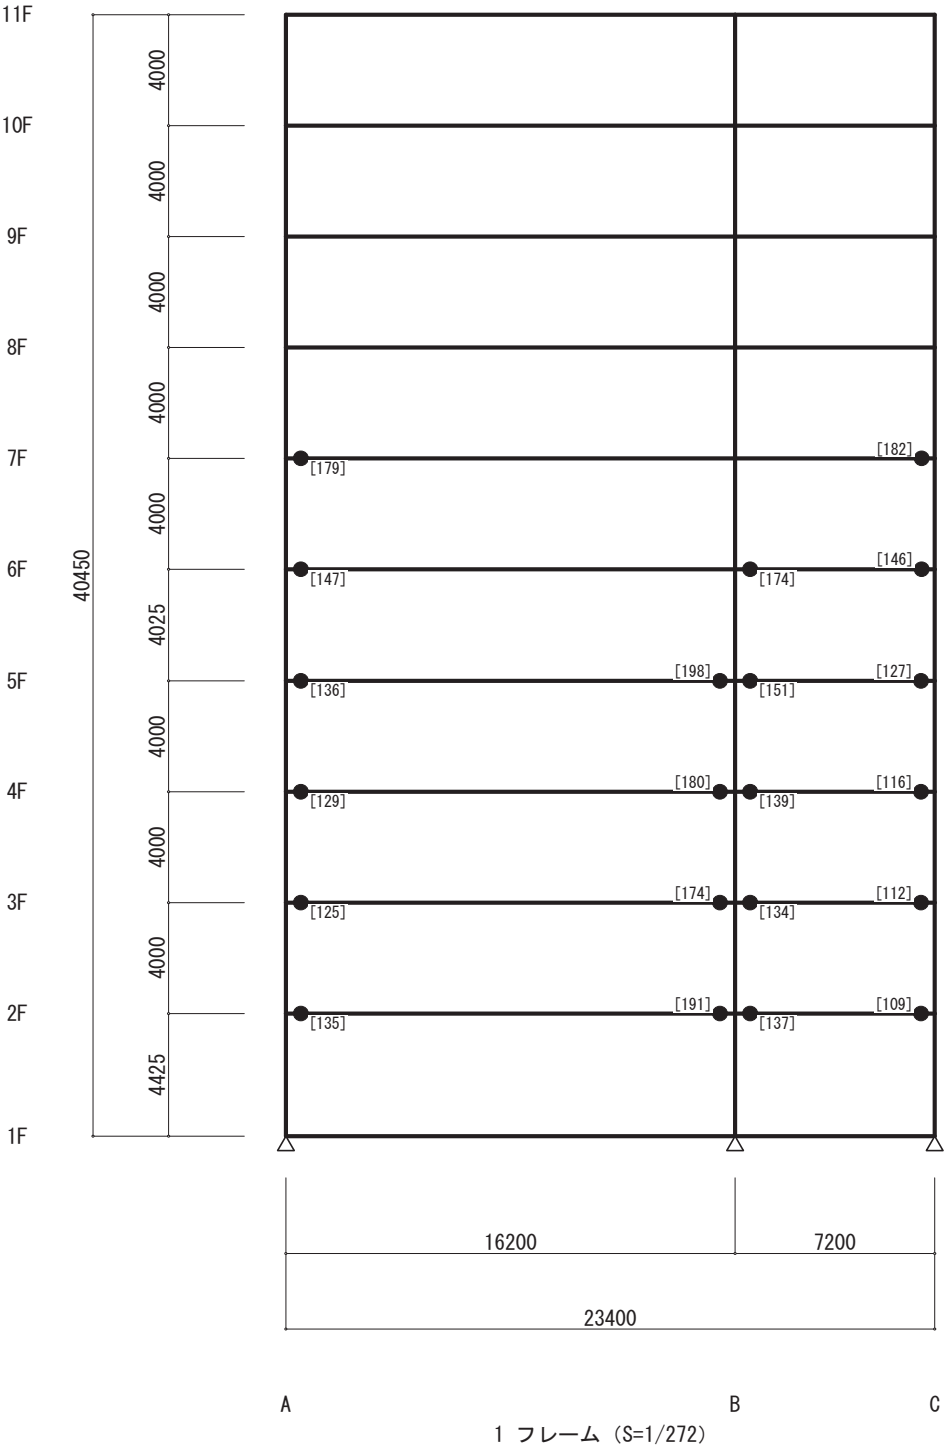


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

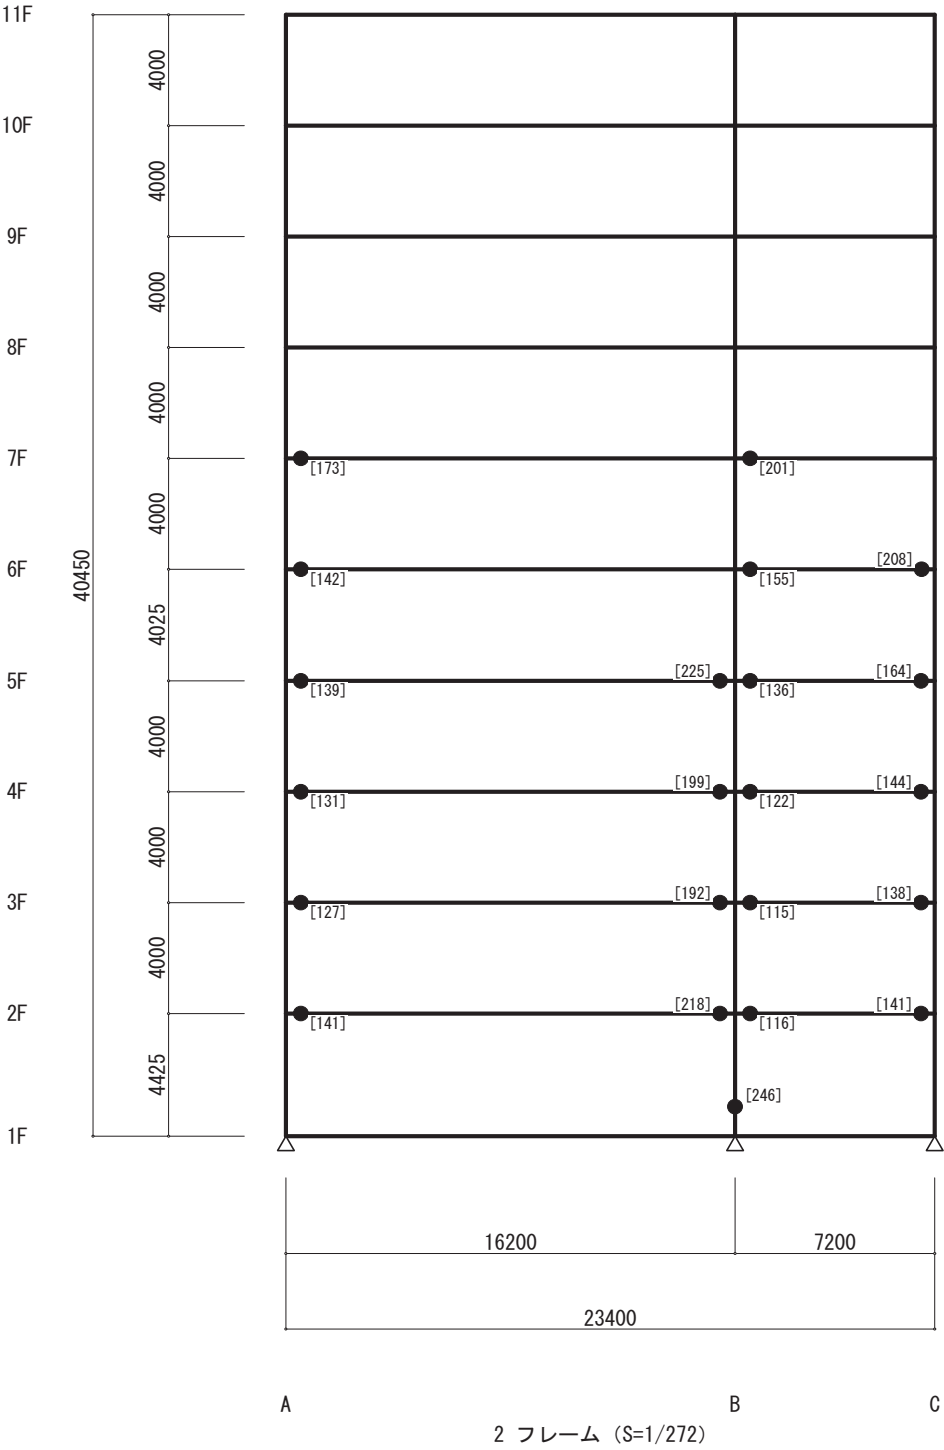


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

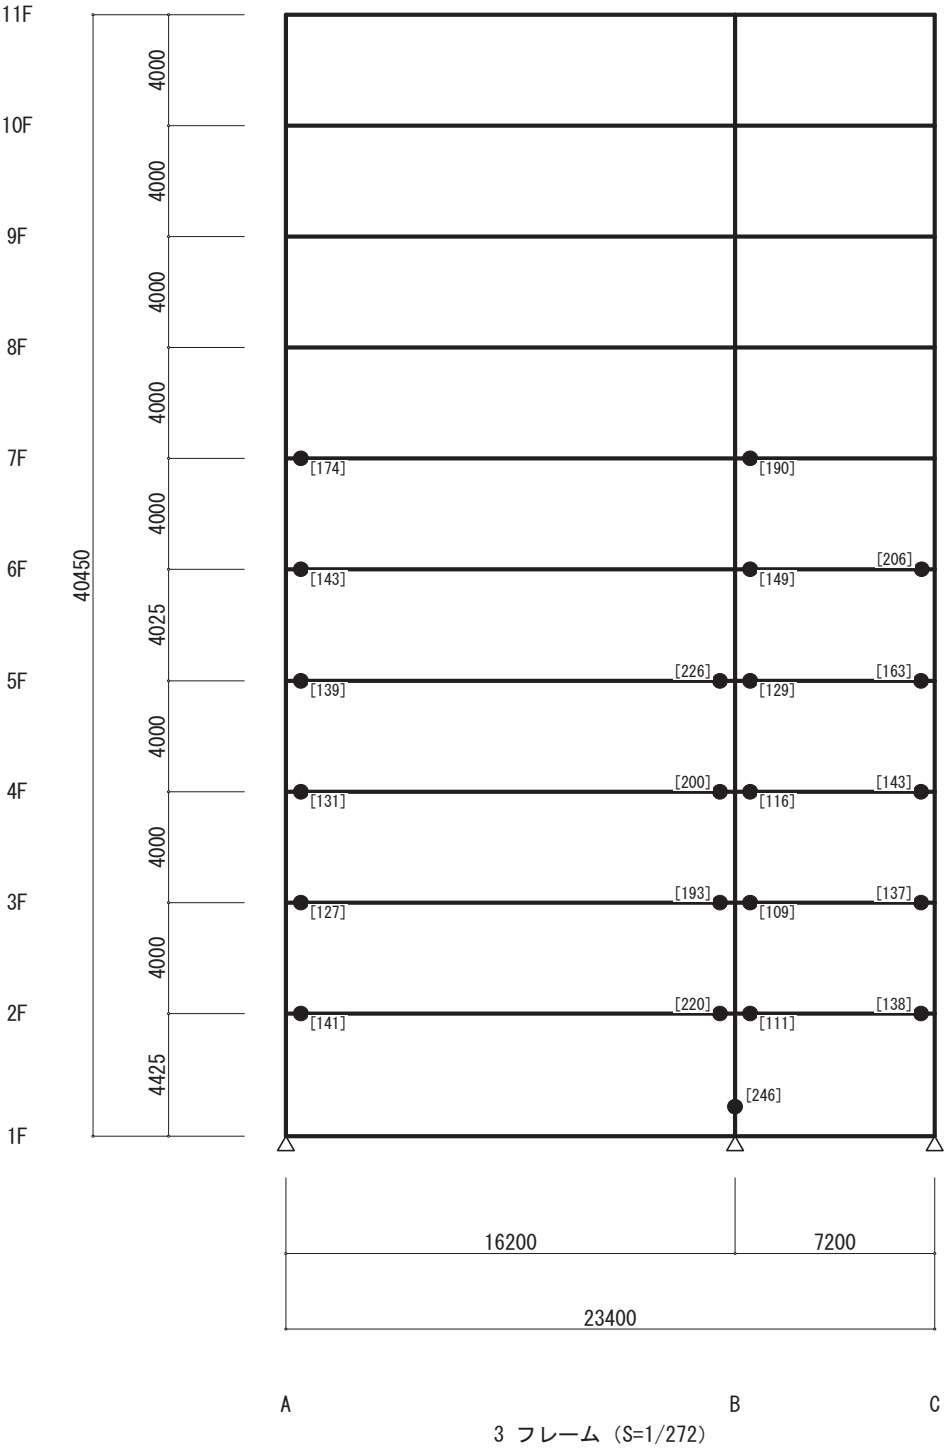


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

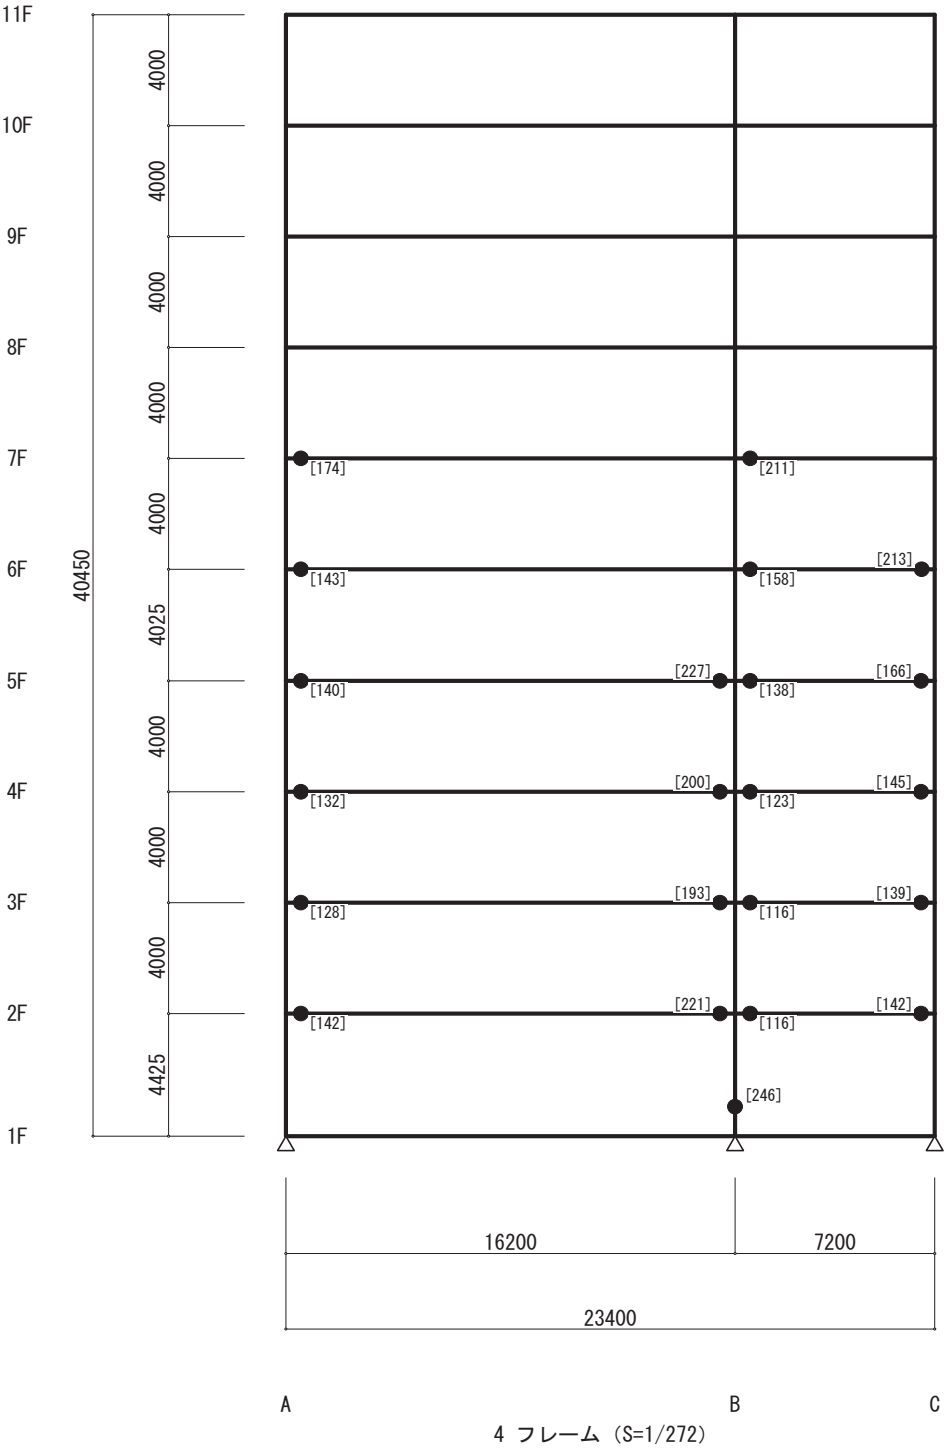

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

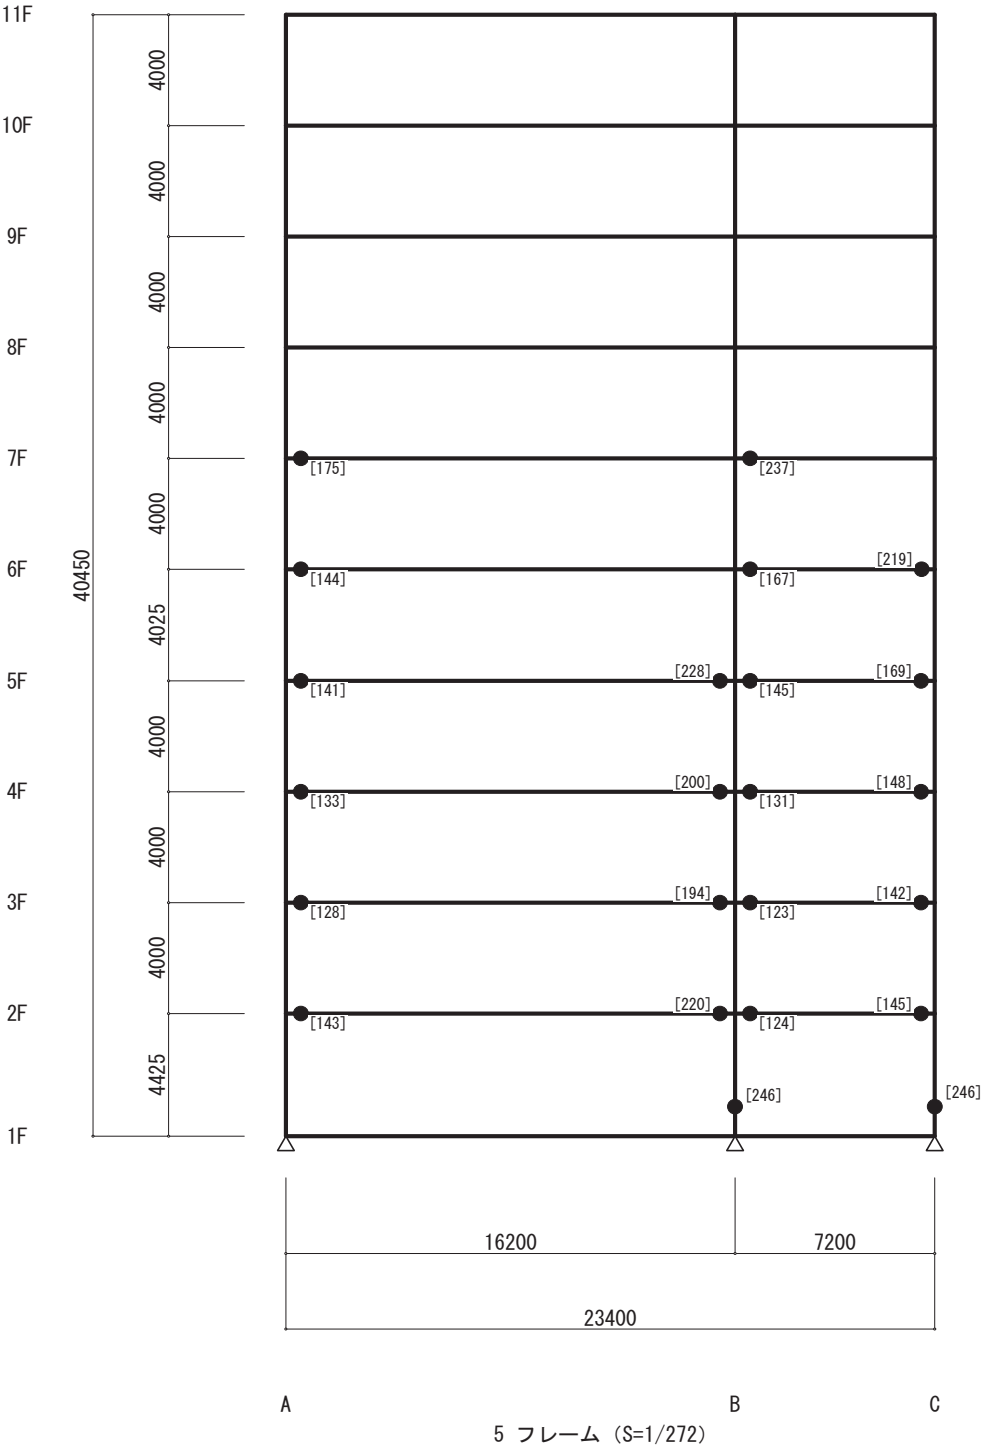


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

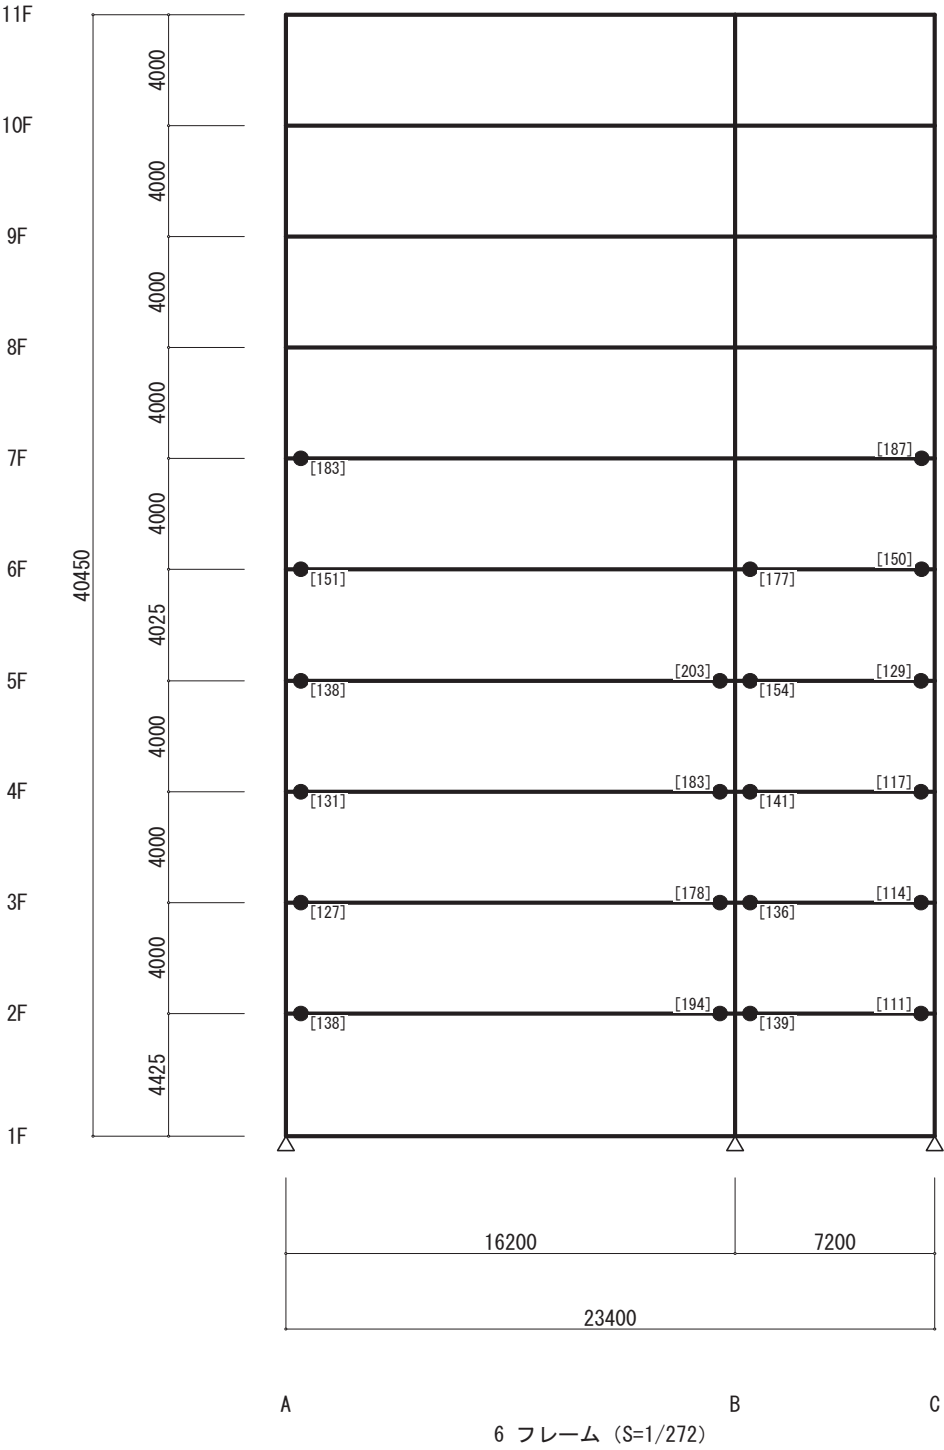


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

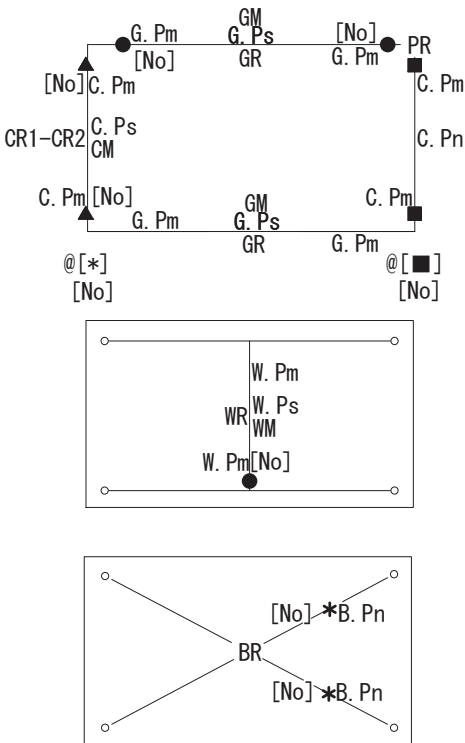


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

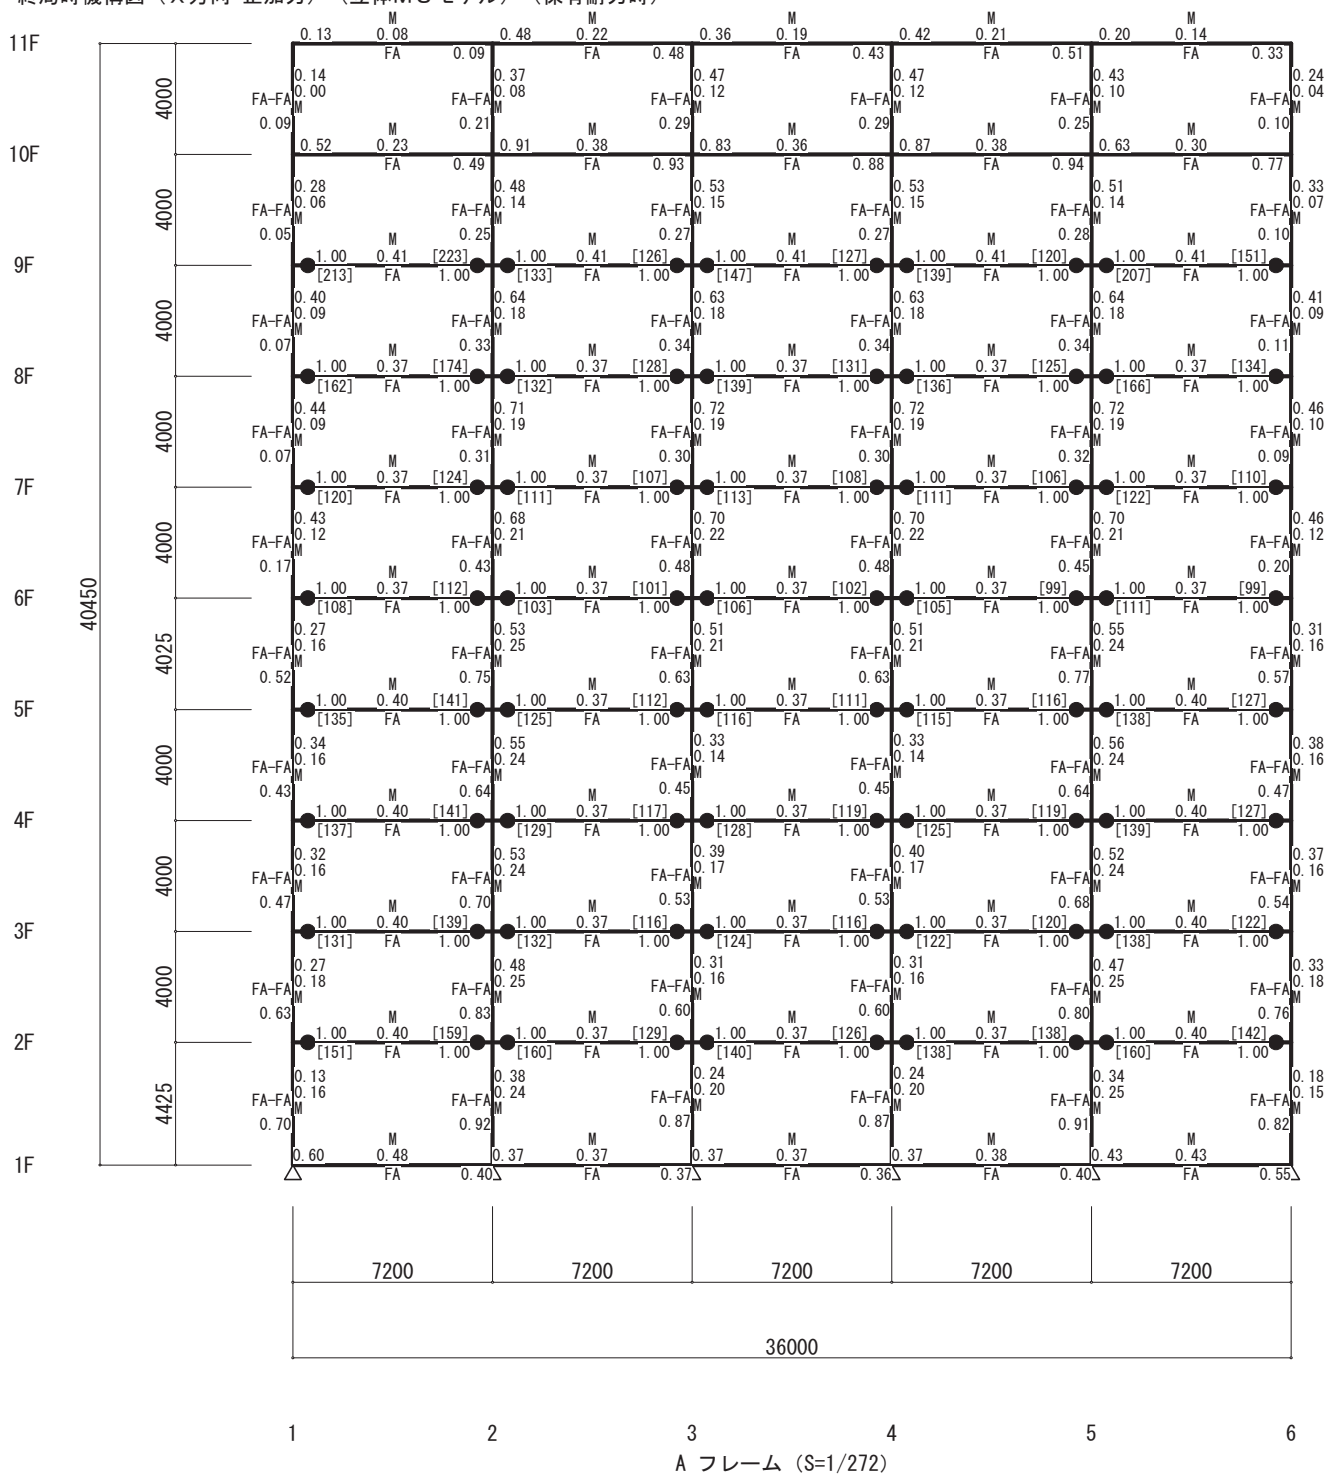


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

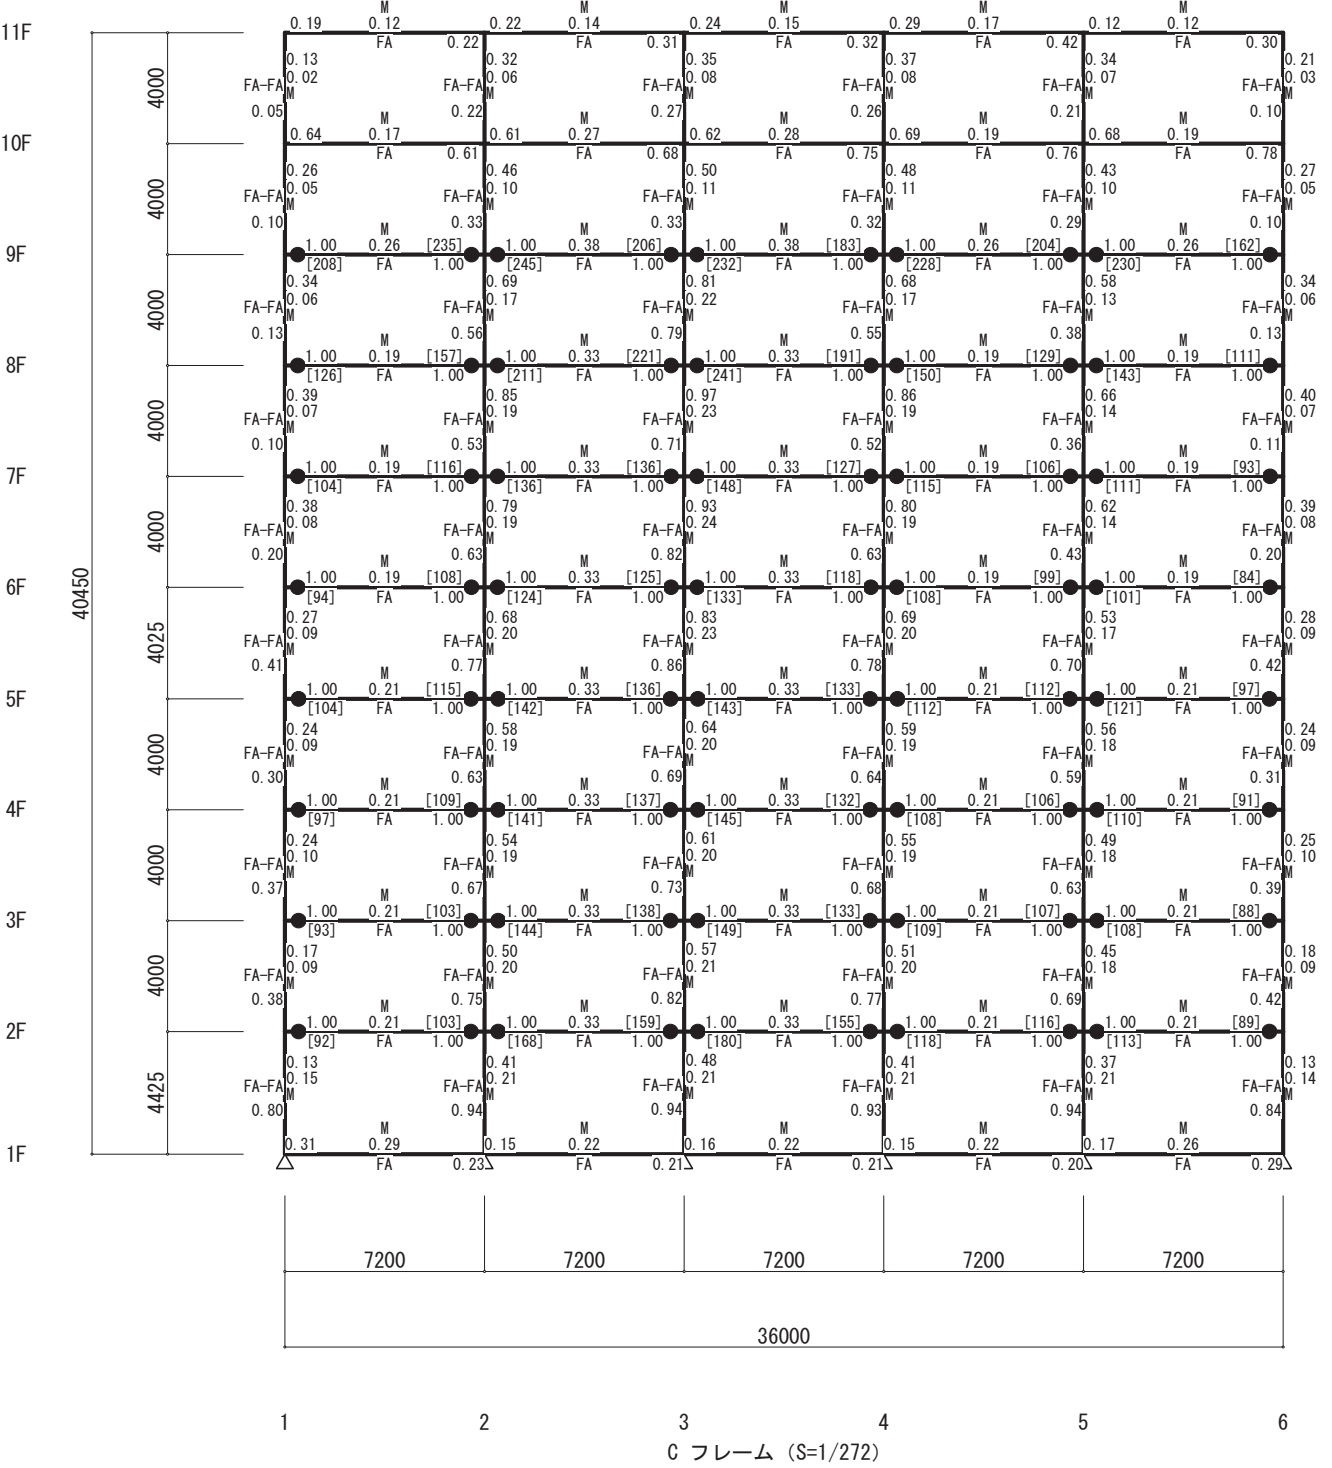


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

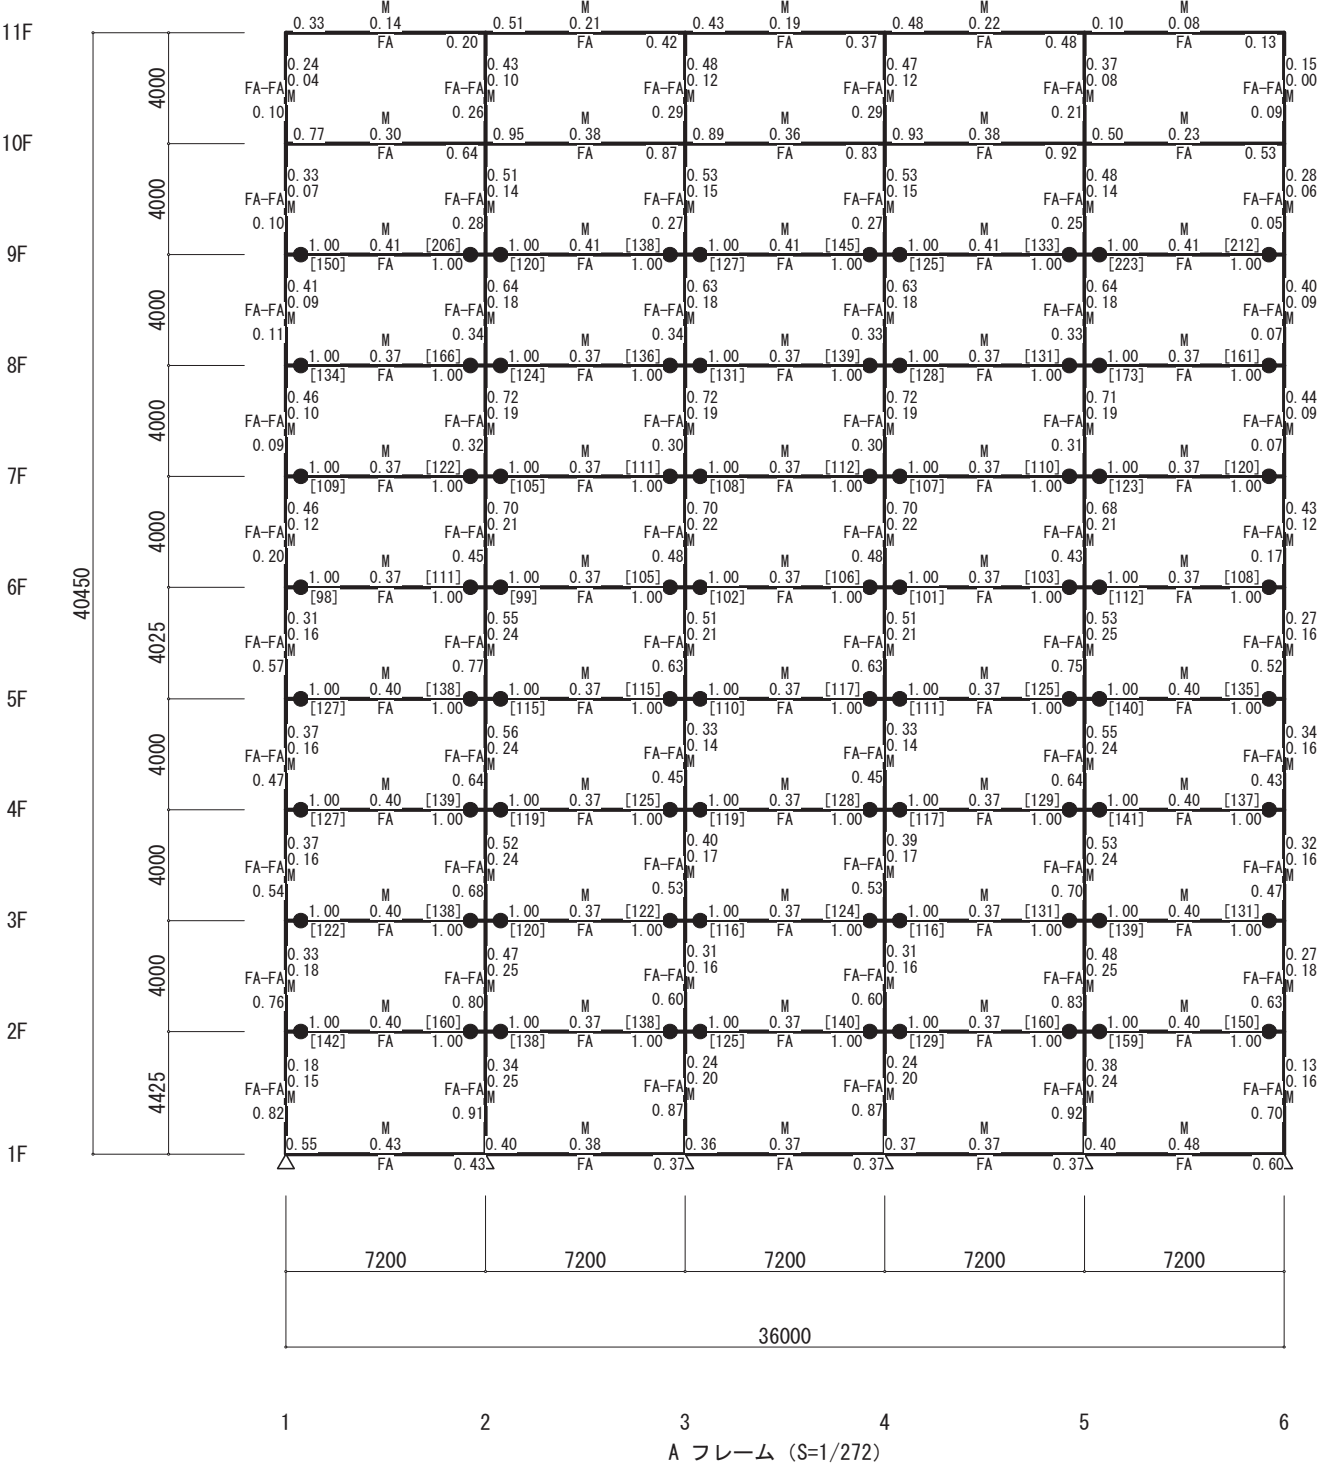


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

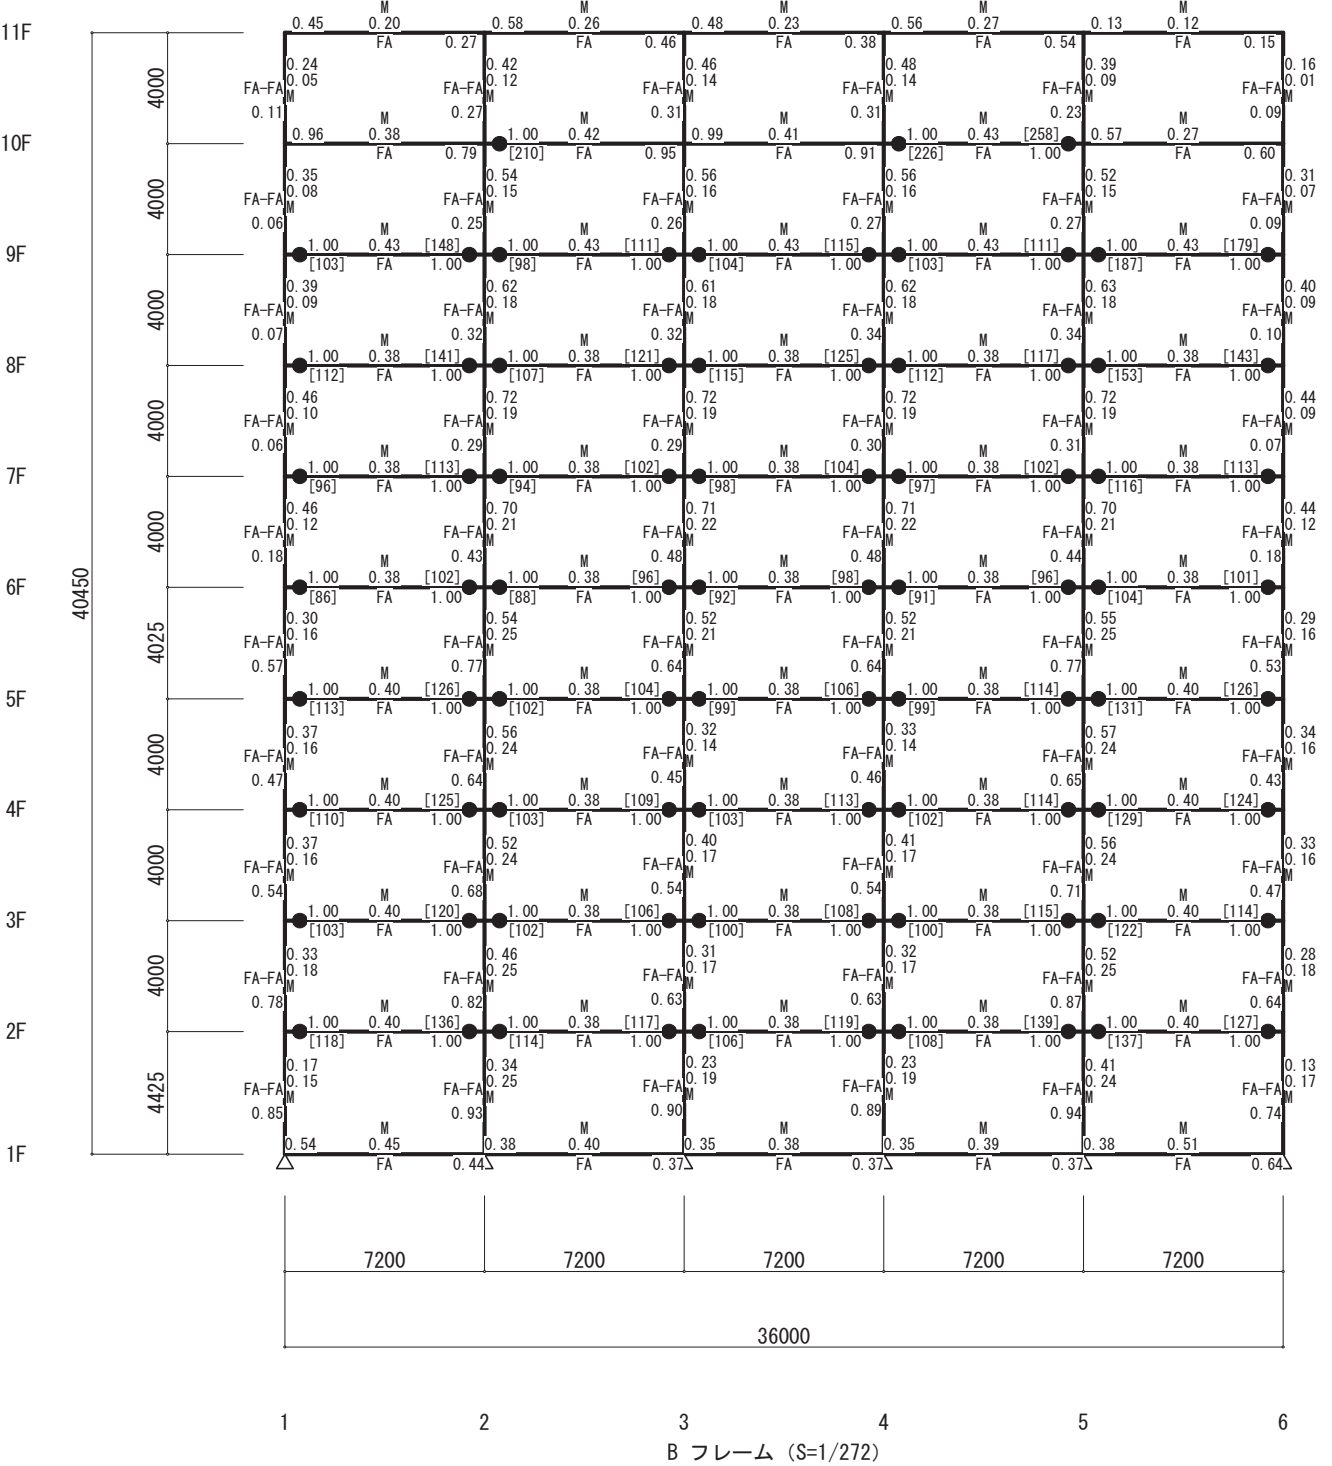


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

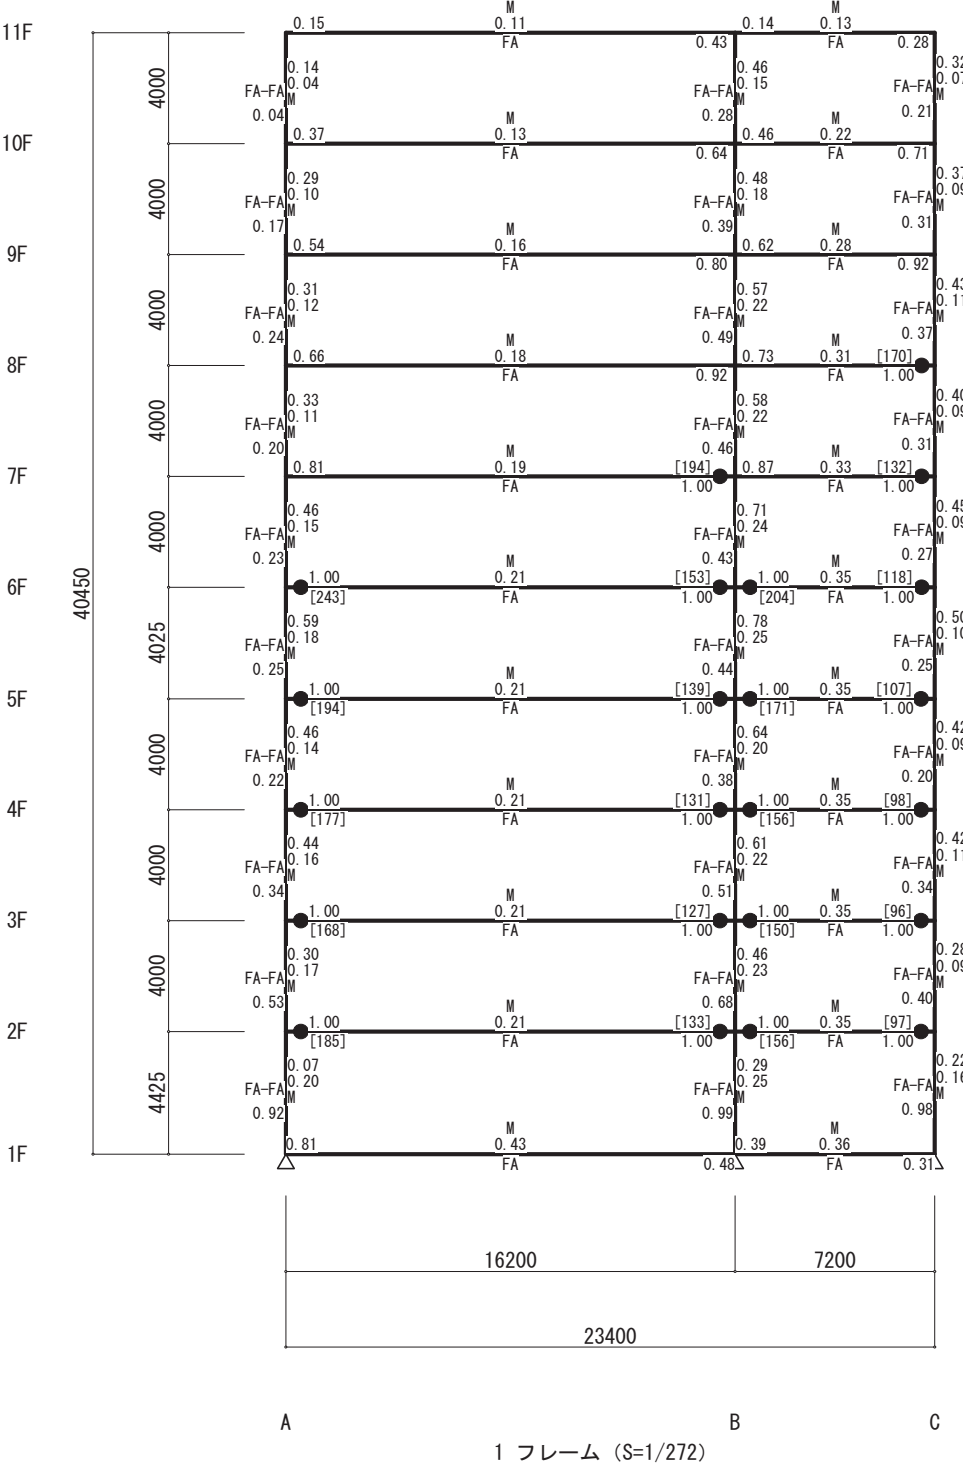


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

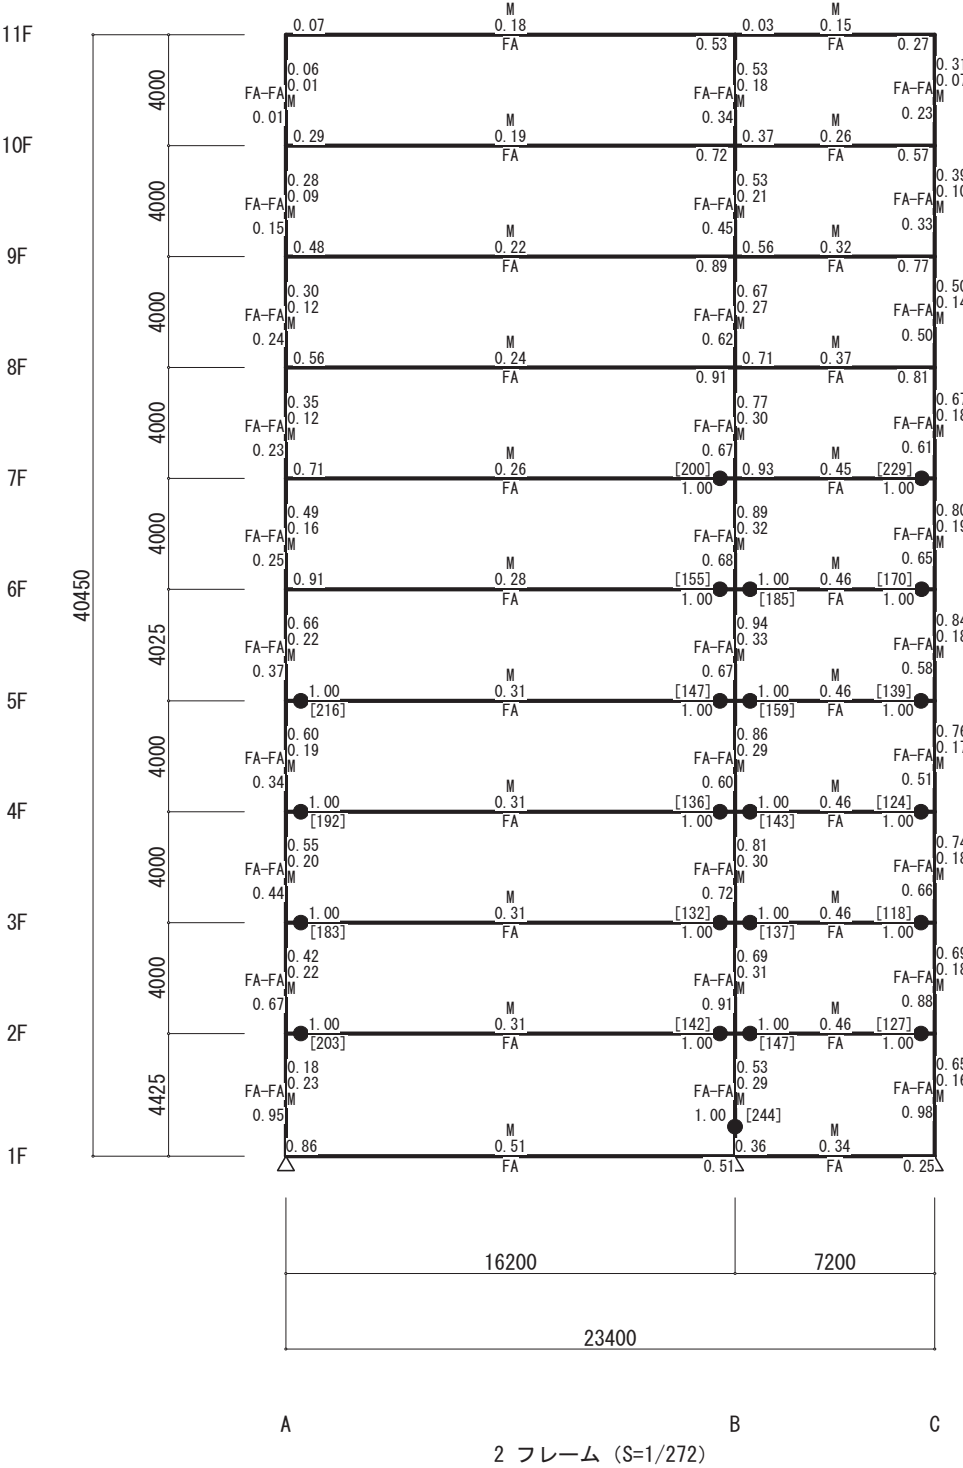


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

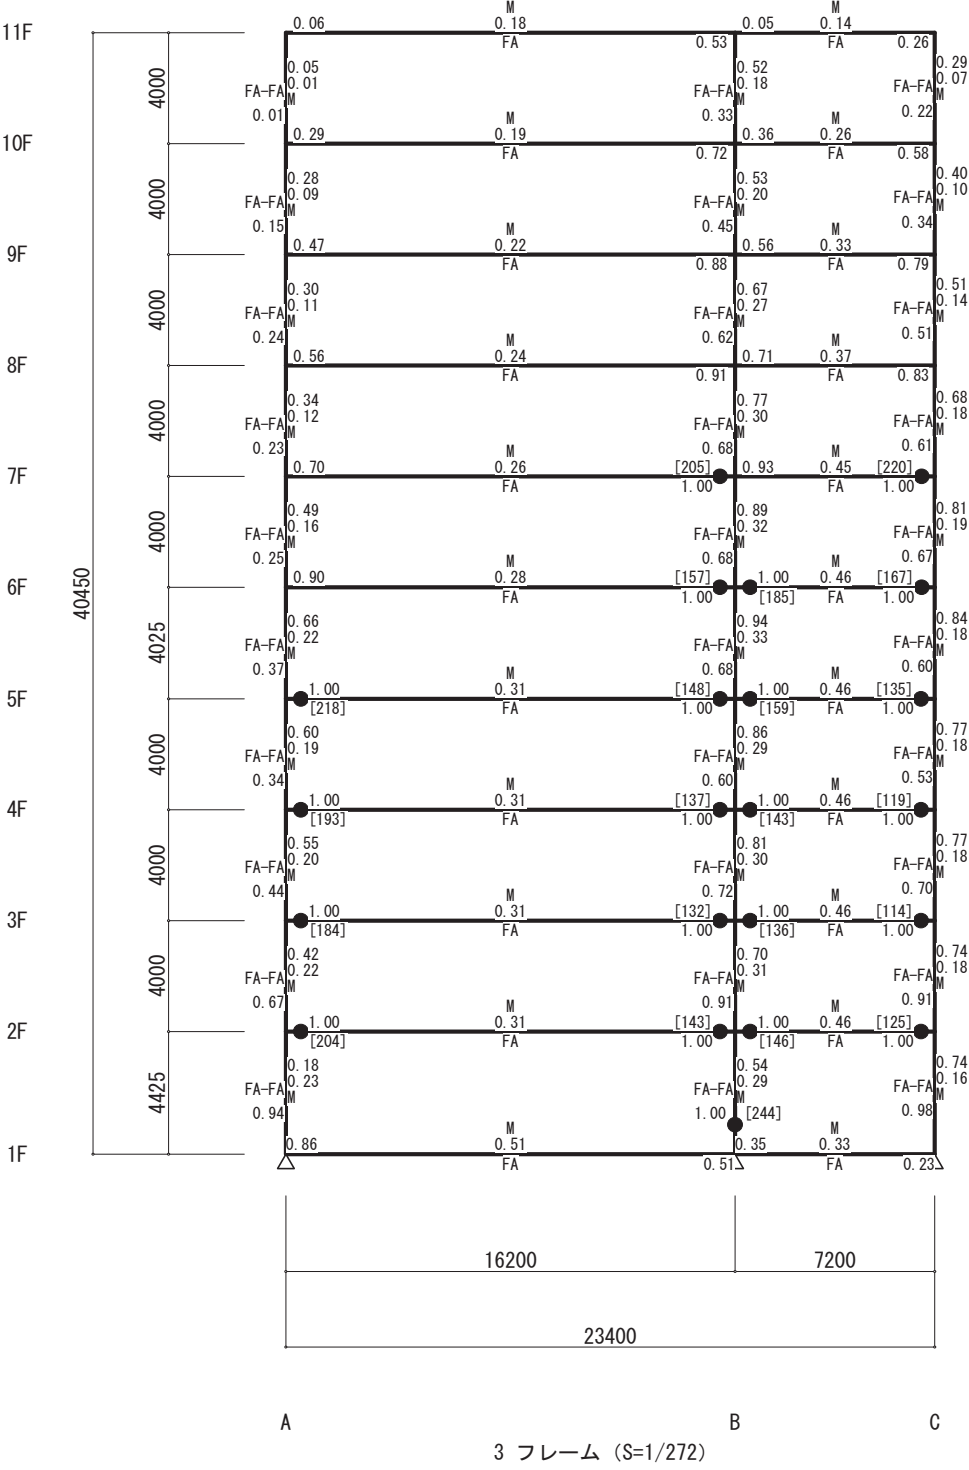


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

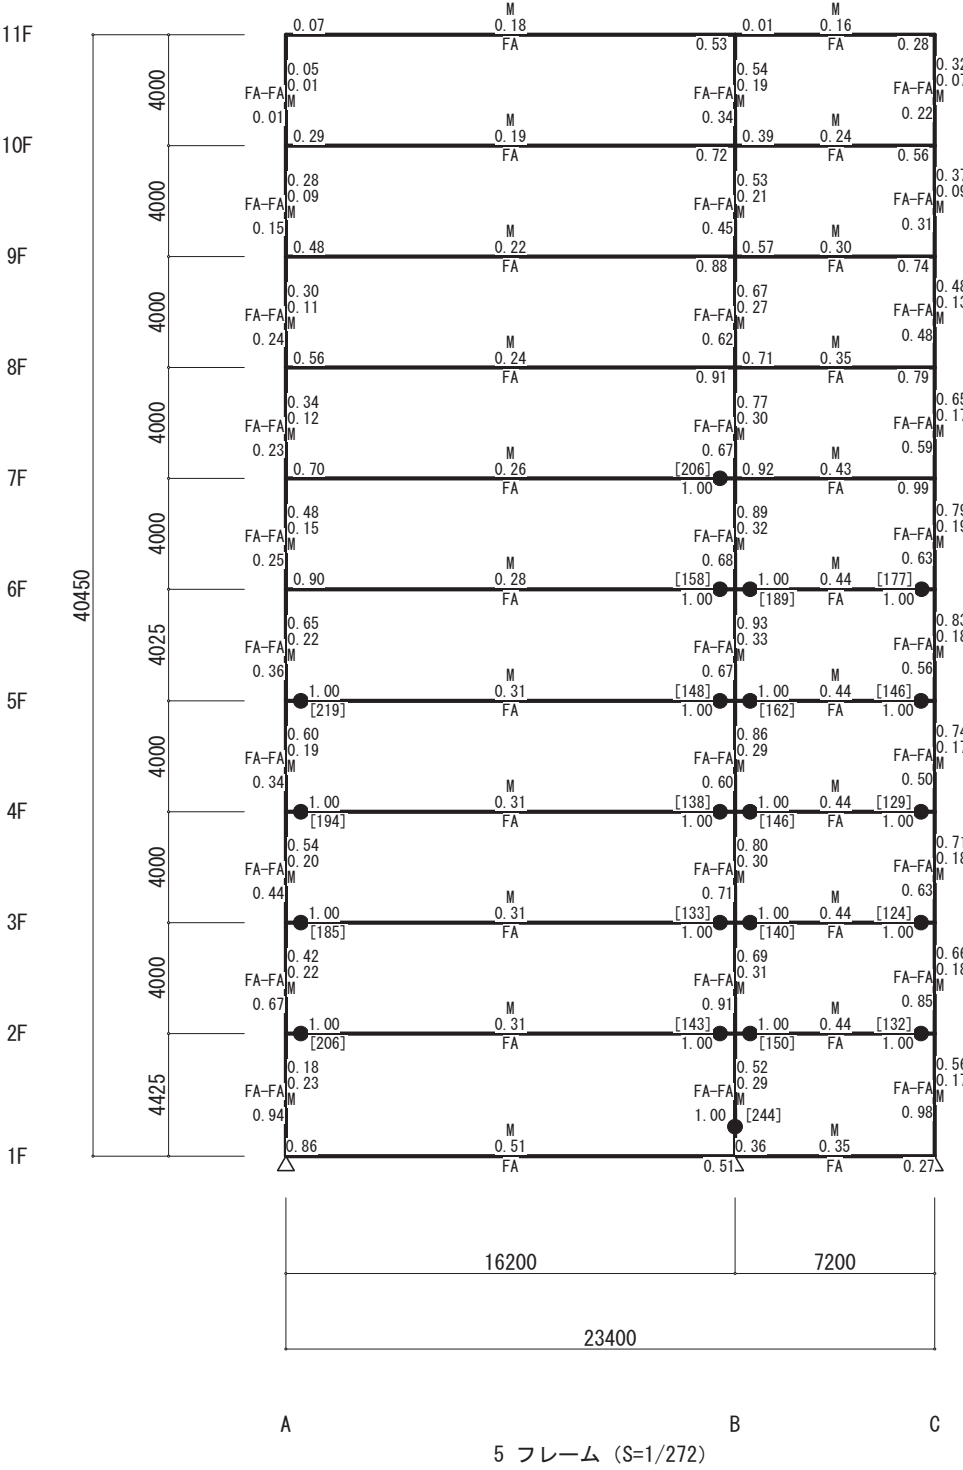


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

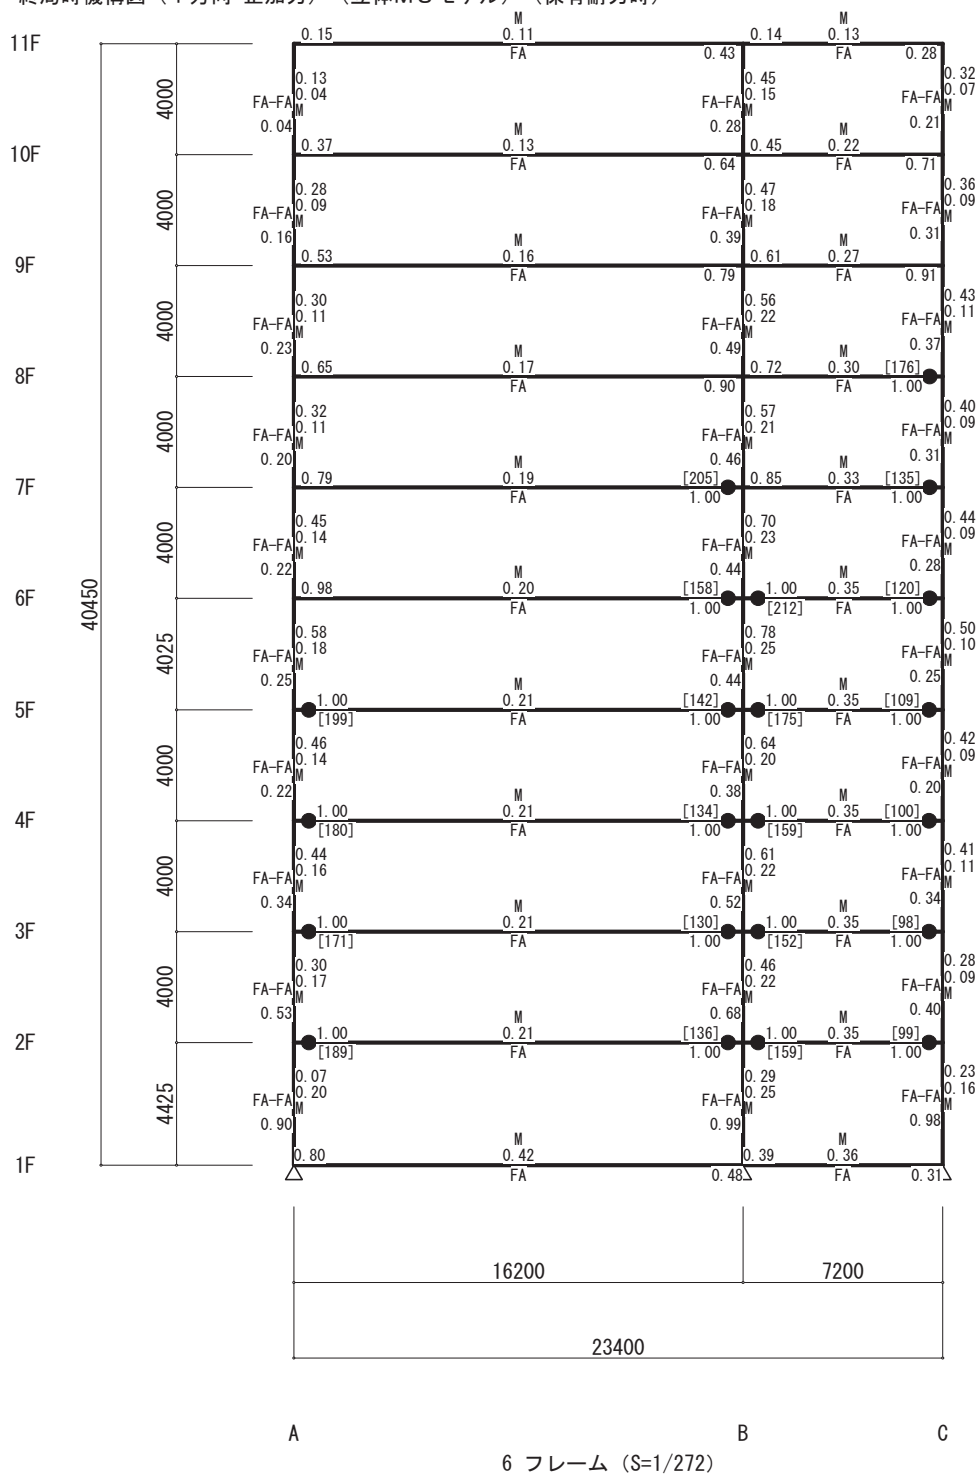


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

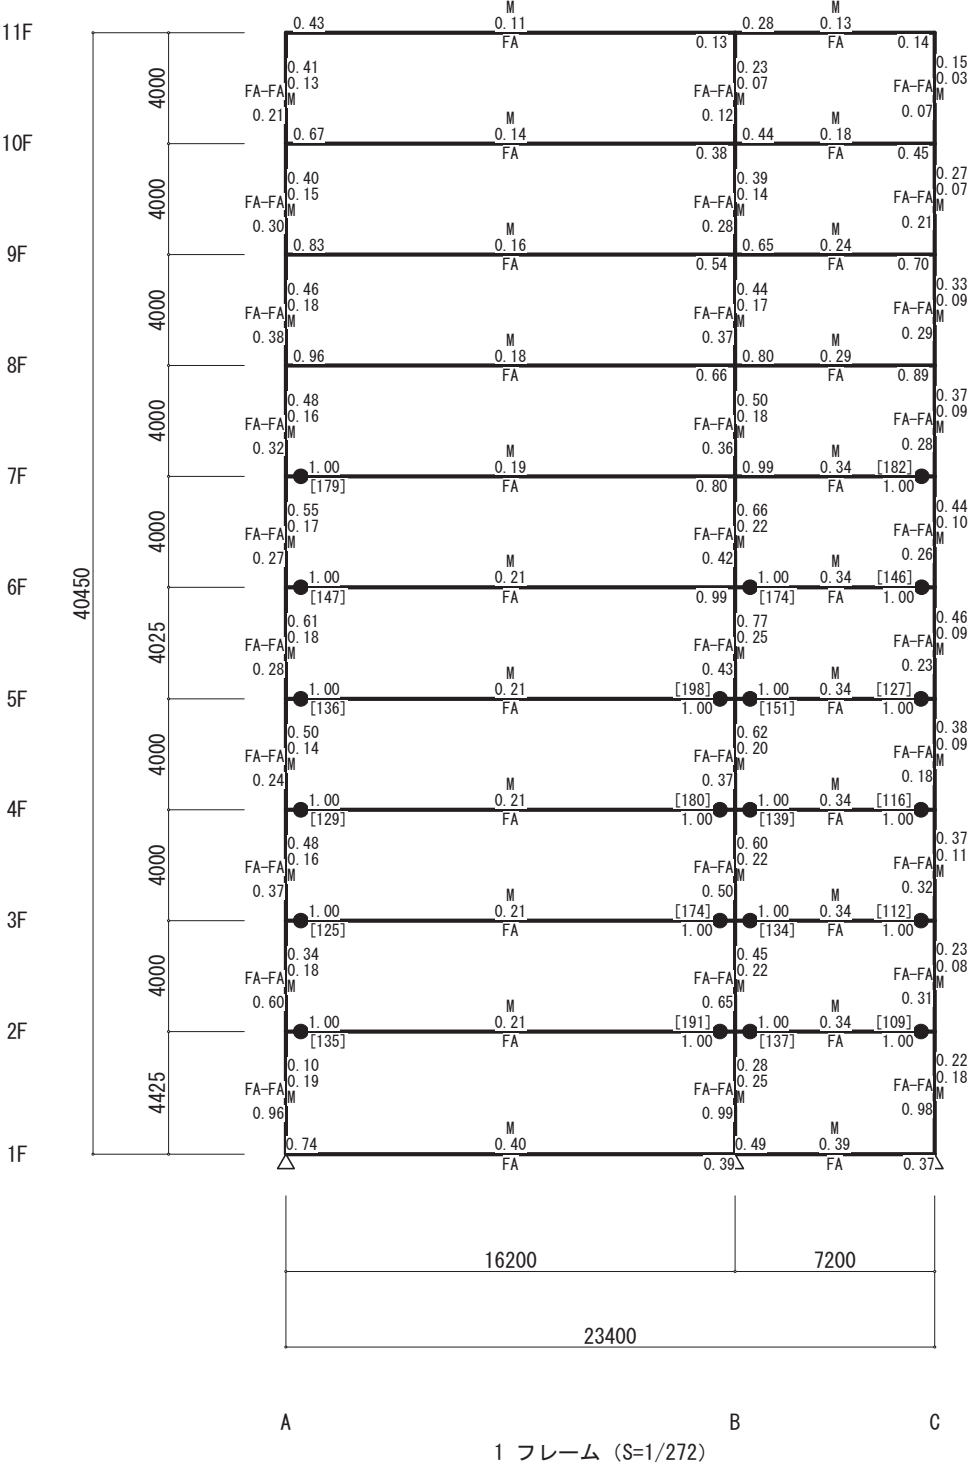


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

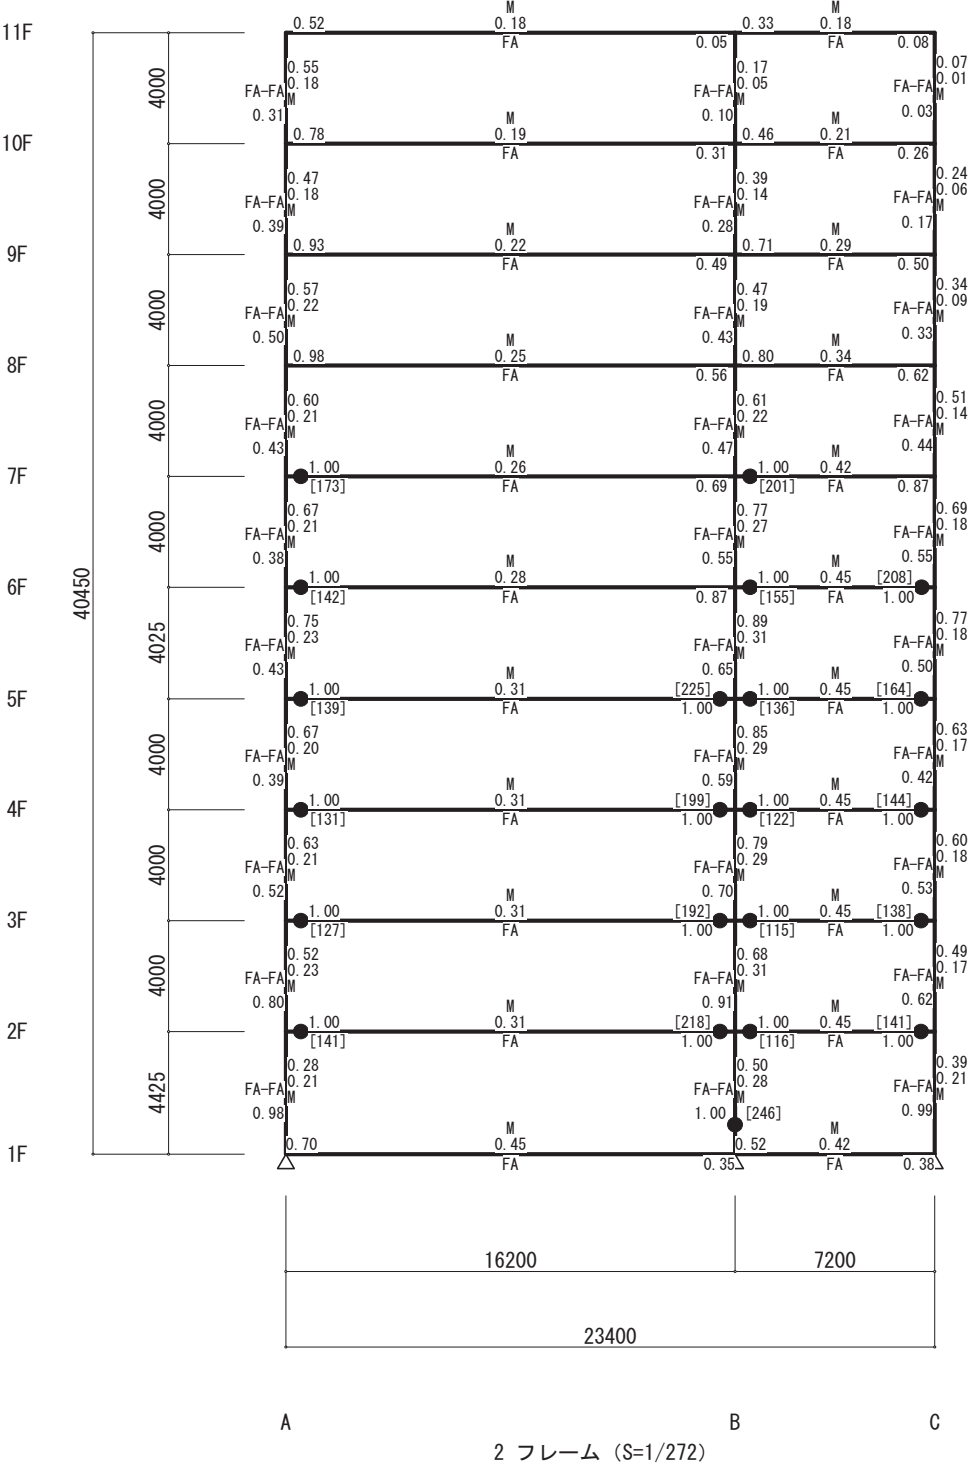


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

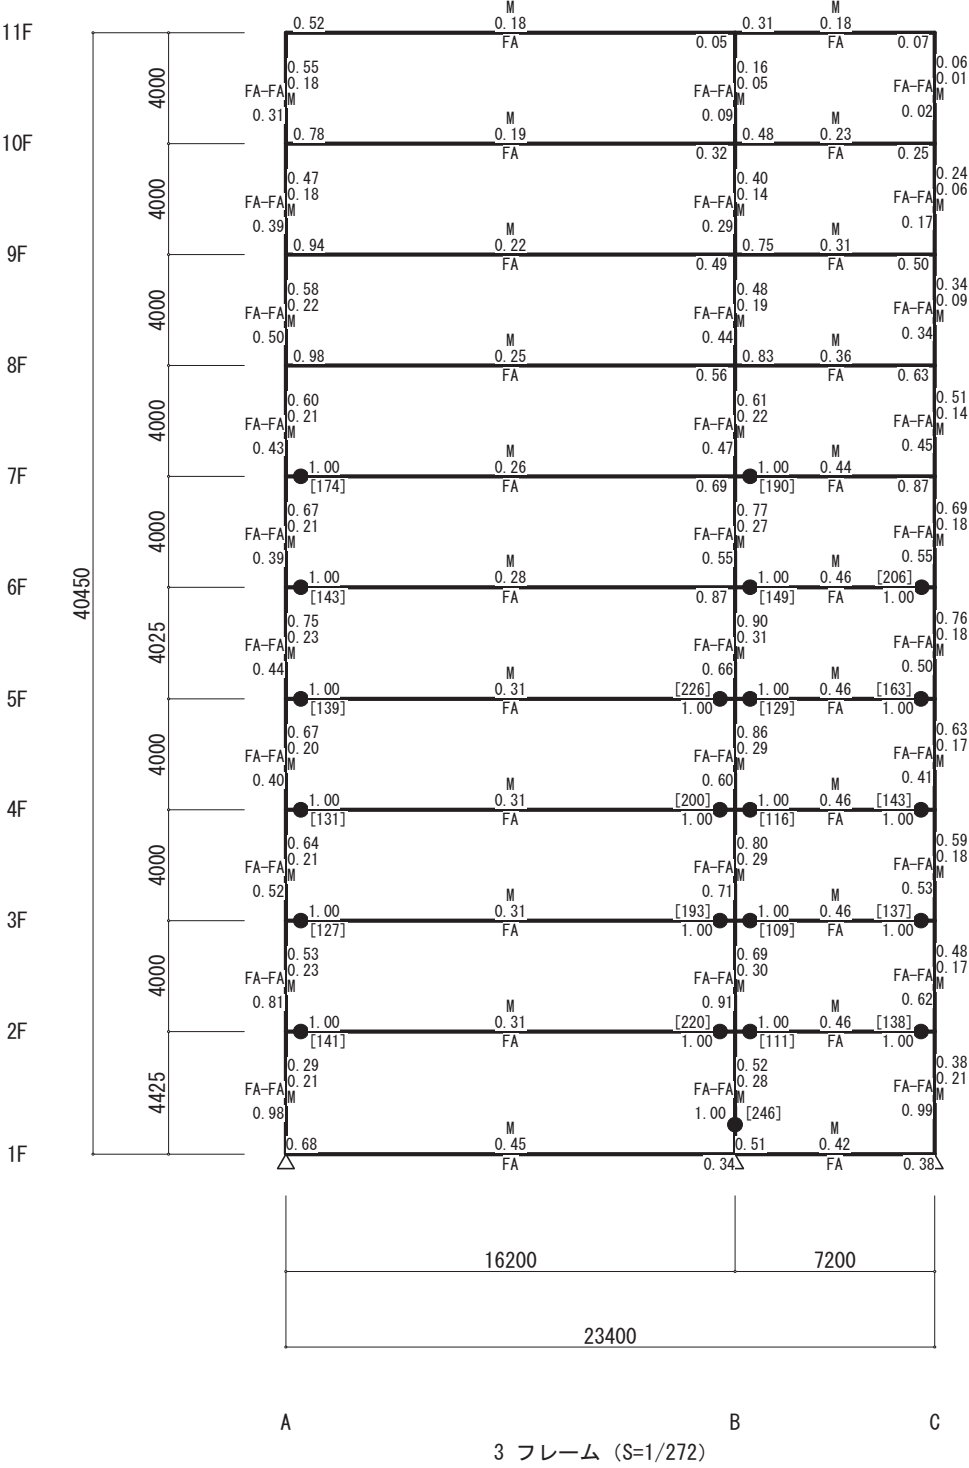

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

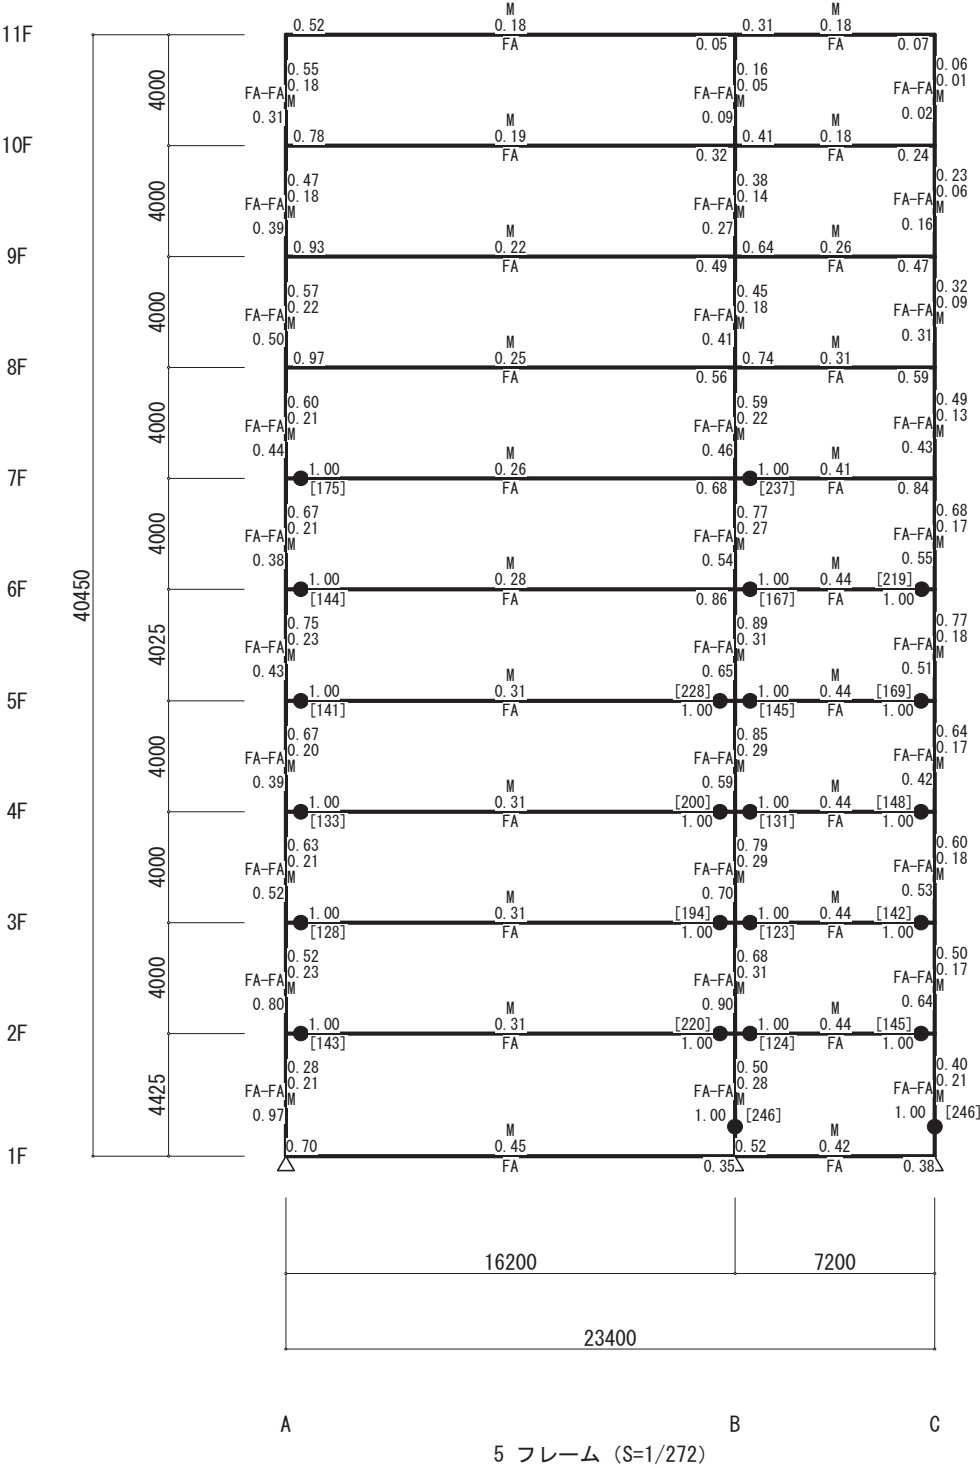

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

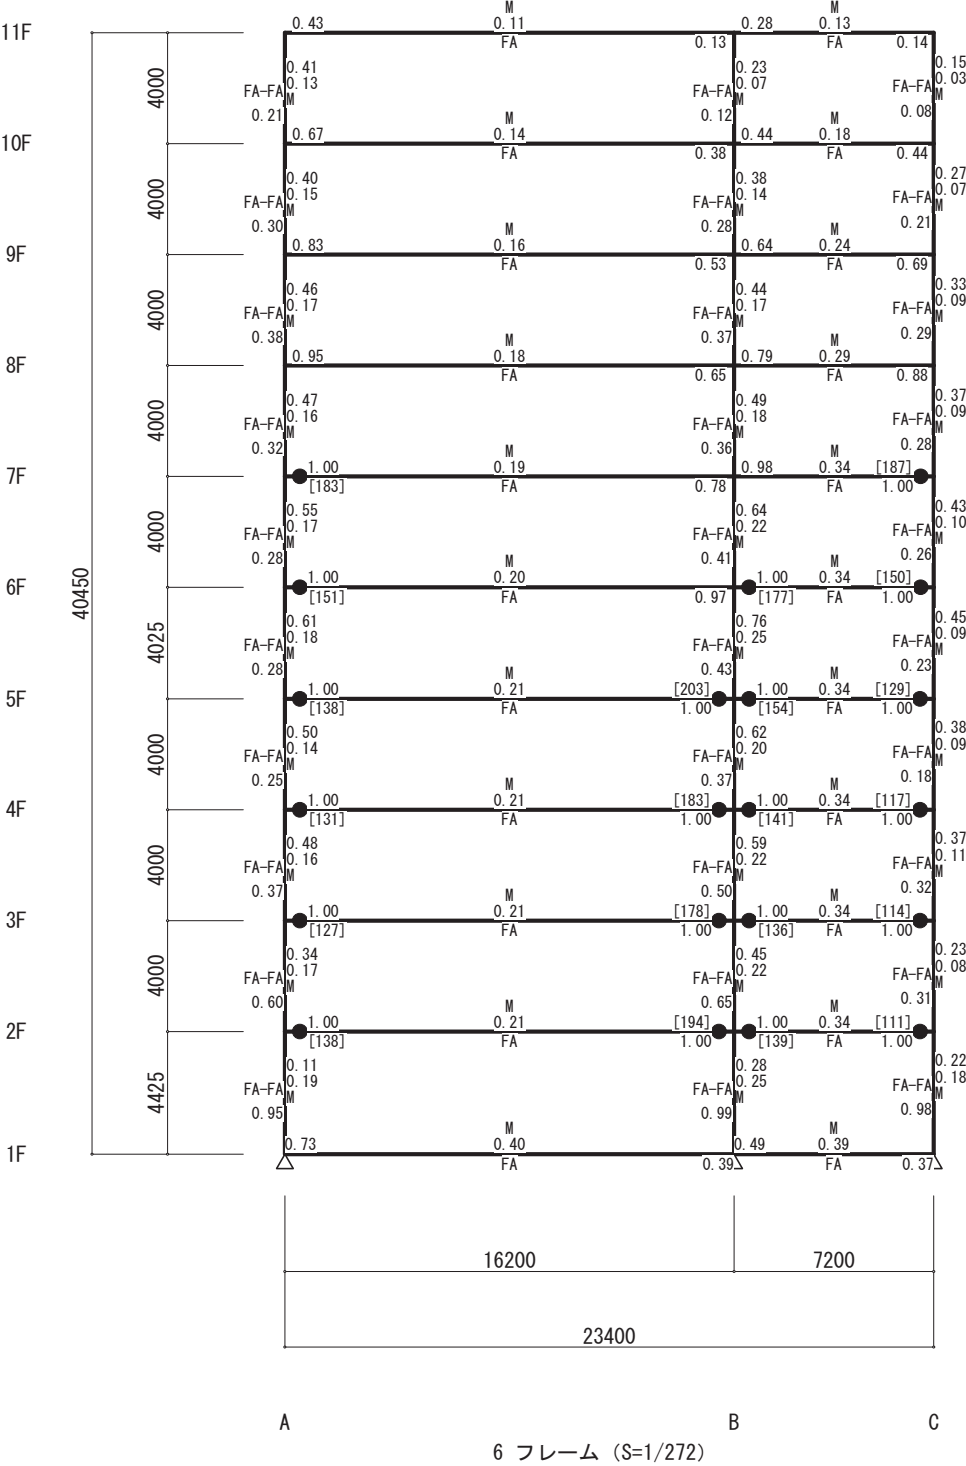

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c	sM_o/M_o	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛

P4			靱性
P5			接合

モ-ド^{*} : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τ u : 最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
横補剛 : [o] 充分 [x] 不足
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σ o/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	τ u/Fc		接合
P5	N/No		

モ-ド^{*} : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または (2 ・ M / Q ・ D)
σ o : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τ u : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C 断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ u/Fc		λ e1
P2			λ e2
P3			靱性
P4			接合

モ-ド^{*} : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τ u : 最終ステップでの平均せん断応力度
λ e1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λ e2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モ-ド [*]	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y 方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

Y 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.84	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.042	1.12	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.85	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.90	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.15	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.025	0.69	27.00
		2	3	FA	M	0.017	0.47	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.49	27.00
		4	5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		5	6	FA	M	0.023	0.61	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.63	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.042	1.12	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.84	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.24	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.042	1.15	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.89	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.88	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.28	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.61	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.025	0.68	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.63	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.041	1.10	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.72	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.041	1.10	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.041	1.10	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
4	1F	B	C	FA	M	0.026	0.71	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.041	1.10	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.74	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.032	0.87	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.91	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.037	0.99	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.99	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.98	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.98	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.032	0.86	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.91	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.22	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.23	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) S はりの部材種別

- d/tw : ウェブの幅厚比
- b/tf : フランジの幅厚比
- 横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o] : 充分 [x] : 不足
- モード : 破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
- 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
- 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	11F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	6F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
1	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	8F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	8F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	10F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	7F	5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	6F	4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	5F	3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
1	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	8F	B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合	
2	4F	B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
	3	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
B			FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
C			FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}	
9F		A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}	
8F		A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}	
7F		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
6F		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
5F		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
4F		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
3F		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
2F		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
1F		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
4		10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
			B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
			C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
			B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
			C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}	
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}	
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}	
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}	
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
	3F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}	
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}	

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	1F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
A	10F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	9F	4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」（6.3.27）式、（6.3.28）式により確認します。

検定比1=N/Ncr + (CM・M1)/{(1-N/NE)・Mcr} ≤ 1.0

検定比2=M1/Mpc ≤ 1.0

ここに、

- N : 圧縮軸力（Ds算定時の長期考慮危険断面位置応力） (N)
- Ncr : x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値 (N)
- CM : 曲げモーメント分布によって定まる係数
- M1 : 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (N・mm)
- (Ds算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)
- NE : 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力 (N)
- Mcr : 圧縮軸力がない場合の横座屈強度 (N・mm)

Mpc	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	($\times 10^2 \text{ mm}^2$)
I	: 断面 2 次モーメント	($\times 10^4 \text{ mm}^4$)
Zp	: 塑性断面係数	($\times 10^3 \text{ mm}^3$)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
ix、iy	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
lkx、lky	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3 \text{ N}$)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3 \text{ N}$)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
Ncrx、Ncry	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10^3 \text{ N}$)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
Mpc	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	210.9 107693.5	-354.1 310.3	16948.6 17031.1	1.00	3380.0 331463.9	0.117 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	299.4 146642.6	377.2 1162.6	17485.3 17196.3	0.97	3379.3 331399.6	0.352 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	612.8 146642.6	533.0 1598.9	17485.3 17196.3	0.96	3375.2 330992.5	0.490 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	475.1 146642.6	529.4 1581.6	17485.3 17196.3	0.96	3377.4 331205.9	0.479 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	674.3 146642.6	479.6 1355.2	17485.3 17196.3	0.95	3374.0 330879.7	0.423 0.004	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	455.8 107693.5	-233.2 646.0	16948.6 17031.1	0.98	3377.6 331231.4	0.215 0.002	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	25.4 87402.6	-566.2 1824.2	16535.7 16535.7	0.99	3380.6 331526.4	0.538 0.006	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	725.6 135967.0	91.3 2461.2	17361.4 16866.0	0.96	3373.0 330777.5	0.747 0.007	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1082.7 135967.0	80.8 2399.8	17361.4 16866.0	0.95	3363.6 329858.0	0.747 0.007	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	952.8 135967.0	81.6 2405.0	17361.4 16866.0	0.96	3367.5 330234.3	0.742 0.007	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1160.1 135967.0	99.9 2474.7	17361.4 16866.0	0.95	3361.1 329610.5	0.772 0.008	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1224.3 87402.6	-567.0 1783.6	16535.7 16535.7	0.96	3358.9 329392.7	0.588 0.005	OK
8F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1180.9 132666.5	413.6 2727.0	17320.1 16866.0	0.95	3360.4 329541.3	0.840 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1548.8 132666.5	436.3 2741.2	17320.1 16866.0	0.94	3345.8 328111.2	0.861 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1429.0 132666.5	434.2 2740.2	17320.1 16866.0	0.94	3351.0 328619.3	0.855 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1646.4 132666.5	425.8 2715.9	17320.1 16866.0	0.94	3341.3 327666.8	0.859 0.008	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1997.1 87402.6	-444.3 1996.5	16535.7 16535.7	0.94	3322.7 325847.4	0.690 0.006	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1642.0 140435.6	565.5 3136.2	19048.4 18588.3	0.94	3662.1 359127.7	0.892 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2018.5 140435.6	529.4 3115.6	19048.4 18588.3	0.93	3644.1 357367.8	0.904 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1907.9 140435.6	529.1 3117.8	19048.4 18588.3	0.93	3649.8 357922.4	0.899 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2135.4 140435.6	578.2 3123.9	19048.4 18588.3	0.93	3637.8 356748.1	0.910 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2887.2 87702.3	-322.2 2227.5	18036.1 18220.2	0.92	3588.7 351926.5	0.735 0.006	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2100.7 140435.6	1198.4 2884.5	19048.4 18588.3	0.91	3639.7 356935.8	0.836 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2487.5 140435.6	1349.9 2908.0	19048.4 18588.3	0.90	3616.6 354669.4	0.857 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2387.8 140435.6	1349.8 2908.1	19048.4 18588.3	0.90	3623.0 355290.2	0.852 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2626.8 140435.6	1198.0 2873.0	19048.4 18588.3	0.90	3607.3 353759.8	0.856 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3781.4 87702.3	295.4 2024.0	18036.1 18036.1	0.88	3511.0 344311.9	0.714 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2552.9 153118.1	2522.9 2148.7	19209.8 18469.0	0.88	3612.3 354248.6	0.749 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2953.1 132238.1	2029.6 2042.3	18932.0 18469.0	0.85	3583.6 351434.6	0.641 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2867.8 132238.1	2029.6 2042.4	18932.0 18469.0	0.85	3590.1 352068.9	0.637 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	3121.6 153118.1	2520.5 2150.4	19209.8 18469.0	0.87	3570.3 350127.5	0.773 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4681.9 110441.1	1747.9 1286.7	18561.6 18006.0	0.82	3411.8 334580.2	0.665 0.005	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3611.3 196994.4	2732.3 2482.6	23855.5 22629.1	0.87	4316.6 423310.3	0.704 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3421.5 150273.3	1914.5 1451.8	23213.1 22629.1	0.87	4330.2 424649.8	0.533 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3352.6 150273.3	1914.3 1451.8	23213.1 22629.1	0.87	4335.0 425118.6	0.530 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3027.1 196994.4	2733.3 2482.4	23855.5 22629.1	0.88	4356.3 427203.8	0.684 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6194.1 165126.9	1907.1 1612.7	23446.7 21928.3	0.82	4057.3 397884.3	0.648 0.005	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	4668.7 191903.6	3104.8 2161.8	23797.1 22629.1	0.87	4226.9 414520.4	0.827 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3890.3 150273.3	2404.9 1585.6	23213.1 22629.1	0.87	4295.1 421209.0	0.653 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3838.9 150273.3	2405.3 1585.7	23213.1 22629.1	0.87	4299.2 421607.8	0.651 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	2935.6 191903.6	3096.9 2159.8	23797.1 22629.1	0.90	4361.8 427751.3	0.762 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	7710.2 157437.7	2263.1 1354.1	23329.9 21928.3	0.82	3841.5 376720.2	0.792 0.006	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	5720.4 196994.4	3768.5 1740.7	23855.5 22629.1	0.88	4115.1 403551.0	1.016 0.009	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4355.1 150273.3	2930.8 1027.4	23213.1 22629.1	0.89	4255.9 417361.4	0.793 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4323.6 150273.3	2929.1 1027.1	23213.1 22629.1	0.89	4258.7 417635.4	0.791 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	2844.8 196994.4	3862.1 1732.4	23855.5 22629.1	0.91	4367.2 428278.2	0.930 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	9229.2 165126.9	3055.8 923.3	23446.7 21928.3	0.85	3578.1 350888.1	1.036 0.009	NG
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	6771.9 165298.5	3977.8 1119.2	23449.2 22803.2	0.87	3980.6 390362.5	1.108 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4815.6 141685.7	4195.5 438.5	23061.6 22803.2	0.90	4212.7 413121.3	1.088 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4802.6 141685.7	4197.0 440.1	23061.6 22803.2	0.90	4213.9 413247.1	1.088 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	2746.1 165298.5	4345.3 973.9	23449.2 22803.2	0.92	4372.9 428832.0	1.035 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	10743.3 148960.8	3297.0 174.9	23190.8 22544.7	0.86	3268.5 320527.2	1.162 0.010	NG

X 方向正加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	357.3 112594.2	-347.5 333.3	17031.1 17361.4	1.00	3378.8 331345.5	0.124 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	511.5 150481.8	420.4 1252.8	17526.6 17444.0	0.96	3376.8 331154.7	0.387 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	854.6 150481.8	516.3 1710.1	17526.6 17444.0	0.95	3370.0 330487.1	0.533 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	718.5 150481.8	518.3 1714.6	17526.6 17444.0	0.96	3373.1 330792.0	0.528 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	891.4 150481.8	476.4 1524.0	17526.6 17444.0	0.95	3369.1 330395.7	0.482 0.005	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	578.2 112594.2	-237.2 802.5	17031.1 17361.4	0.97	3375.8 331051.2	0.267 0.002	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	238.6 94768.3	-551.4 1899.3	16700.8 17113.7	0.98	3379.8 331446.2	0.567 0.006	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1068.7 142948.5	111.6 2542.7	17444.0 17278.8	0.95	3364.1 329900.7	0.785 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1467.4 142948.5	87.5 2405.2	17444.0 17278.8	0.95	3349.4 328460.9	0.766 0.007	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1319.9 142948.5	83.4 2403.2	17444.0 17278.8	0.95	3355.3 329046.4	0.758 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1456.9 142948.5	97.8 2461.9	17444.0 17278.8	0.95	3349.8 328504.4	0.781 0.007	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	1349.8 94768.3	-566.0 1777.5	16700.8 17113.7	0.96	3354.2 328932.4	0.593 0.005	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	126.3 94768.3	-457.4 1944.0	16700.8 17031.1	0.99	3380.4 331504.6	0.575 0.006	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1640.4 142948.5	428.4 2697.5	17444.0 17361.4	0.94	3341.6 327695.2	0.852 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	2096.7 142948.5	453.7 2732.4	17444.0 17402.7	0.93	3316.8 325266.4	0.883 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1936.8 142948.5	450.2 2737.0	17444.0 17361.4	0.93	3326.2 326185.1	0.877 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2038.8 142948.5	438.5 2718.1	17444.0 17361.4	0.93	3320.3 325607.9	0.877 0.008	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	2131.8 94768.3	-433.4 2000.2	16700.8 17031.1	0.94	3314.6 325055.3	0.697 0.006	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2197.4 147466.1	563.4 3124.4	19140.4 19232.5	0.93	3634.3 356404.9	0.911 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2731.4 147466.1	532.9 3098.7	19140.4 19232.5	0.92	3600.0 353044.0	0.929 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2559.8 147466.1	526.2 3102.4	19140.4 19232.5	0.92	3611.9 354203.6	0.922 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	2623.6 147466.1	567.3 3112.0	19140.4 19186.5	0.92	3607.6 353780.8	0.926 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3032.9 94794.5	-341.6 2223.2	18220.2 18772.3	0.92	3577.4 350824.7	0.741 0.006	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2752.8 147466.1	1177.6 2889.7	19140.4 19232.5	0.90	3598.5 352893.9	0.864 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3368.7 147466.1	1328.5 2908.2	19140.4 19232.5	0.89	3549.4 348080.1	0.892 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3186.9 147466.1	1329.0 2914.5	19140.4 19232.5	0.89	3564.9 349601.9	0.886 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	3216.2 147466.1	1176.9 2887.0	19140.4 19140.4	0.90	3562.5 349362.2	0.883 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3937.5 94794.5	278.2 2050.6	18220.2 18772.3	0.88	3495.3 342773.3	0.728 0.006	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3311.5 157075.0	2531.0 2168.3	19256.1 19163.5	0.87	3554.4 348567.7	0.778 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	4006.9 142104.6	2039.5 2062.8	19070.9 19209.8	0.83	3488.1 342069.5	0.688 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3818.5 142104.6	2039.3 2061.6	19070.9 19163.5	0.84	3507.3 343951.7	0.680 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3819.3 157075.0	2534.5 2168.9	19256.1 19117.2	0.86	3507.3 343944.0	0.801 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	4847.1 120604.4	1761.7 1305.2	18746.8 18654.2	0.83	3391.3 332569.9	0.670 0.005	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4478.1 202290.5	2716.3 2475.4	23913.9 23563.5	0.86	4244.8 416270.6	0.726 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4647.9 165126.9	1903.5 1440.6	23446.7 23563.5	0.85	4228.9 414714.3	0.574 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4455.8 165126.9	1903.3 1441.0	23446.7 23563.5	0.86	4246.8 416470.0	0.566 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	3836.6 202290.5	2715.4 2470.0	23913.9 23446.7	0.87	4299.4 421625.3	0.704 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	6368.1 173393.4	1892.6 1604.9	23563.5 22862.7	0.82	4034.9 395689.3	0.642 0.005	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	5648.5 202290.5	3089.2 2180.2	23913.9 23446.7	0.86	4123.4 404370.8	0.853 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5292.9 157437.7	2380.9 1600.0	23329.9 23563.5	0.85	4163.3 408277.0	0.696 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	5097.9 157437.7	2381.6 1600.2	23329.9 23446.7	0.85	4184.0 410311.6	0.688 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	3862.6 202290.5	3088.2 2179.5	23913.9 23446.7	0.88	4297.3 421424.2	0.789 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	7895.2 169184.4	2254.3 1374.8	23505.1 22862.7	0.83	3811.9 373822.7	0.784 0.006	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	6832.0 202290.5	3687.9 1765.8	23913.9 23505.1	0.86	3972.2 389542.2	1.032 0.009	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5945.5 157437.7	2979.5 1046.0	23329.9 23563.5	0.87	4088.2 400914.5	0.859 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5745.8 157437.7	2978.5 1045.3	23329.9 23563.5	0.87	4112.1 403258.4	0.851 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	3896.7 202290.5	3850.3 1740.5	23913.9 23446.7	0.90	4294.6 421158.8	0.960 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	9429.9 173393.4	3057.3 934.1	23563.5 22862.7	0.85	3539.7 347129.0	1.028 0.009	NG
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	8046.9 165298.5	3807.7 1218.8	23449.2 23255.4	0.85	3787.2 371394.3	1.114 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6611.9 148960.8	3995.3 405.3	23190.8 23255.4	0.88	4002.5 392513.4	1.116 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6404.1 148960.8	4018.5 404.3	23190.8 23255.4	0.89	4030.2 395228.6	1.112 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	3942.7 165298.5	4293.5 992.1	23449.2 23190.8	0.90	4290.9 420796.9	1.064 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	10979.5 152810.3	3252.7 183.6	23255.4 22932.4	0.86	3215.9 315376.3	1.155 0.010	NG

X 方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	48.3 34040.0	-4.7 207.4	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132086.4	0.157 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	226.2 44623.3	304.2 489.2	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 131994.7	0.369 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 524	220.5 45823.0	430.5 595.0	9036.8 9005.5	0.94	1346.0 131999.5	0.442 0.005	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	192.1 43470.1	400.7 637.1	8974.2 8974.2	0.95	1346.2 132021.5	0.471 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	266.2 41293.9	296.7 556.7	8911.5 8942.9	0.94	1345.6 131957.8	0.420 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	205.7 34040.0	23.7 302.3	8661.0 8911.5	0.96	1346.1 132011.4	0.240 0.002	OK
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	450.3 42361.1	228.2 898.4	8942.9 8911.5	0.94	1343.1 131710.2	0.681 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	485.3 45823.0	255.0 981.6	9036.8 8942.9	0.94	1342.4 131648.8	0.743 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	431.4 41293.9	236.5 925.4	8911.5 8911.5	0.94	1343.4 131741.5	0.698 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	430.2 37404.6	201.7 847.2	8786.3 8848.9	0.93	1343.4 131743.4	0.643 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	513.8 25248.2	-64.6 569.8	8222.5 8786.3	0.94	1341.9 131595.3	0.467 0.004	OK
8F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	661.4 44623.3	586.9 1073.6	9005.5 8974.2	0.91	1338.6 131269.7	0.807 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	741.4 45823.0	1005.4 1218.2	9036.8 9005.5	0.88	1336.4 131059.3	0.895 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	666.9 43470.1	589.4 1074.5	8974.2 8974.2	0.90	1338.4 131256.1	0.807 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	577.1 41293.9	311.8 932.6	8911.5 8942.9	0.92	1340.6 131465.7	0.712 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	809.8 29784.5	-20.9 636.4	8473.1 8723.6	0.92	1334.4 130860.0	0.543 0.005	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	788.6 50736.0	635.7 1384.6	10228.3 10228.3	0.91	1498.5 146949.7	0.924 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1000.4 50736.0	1001.0 1460.5	10228.3 10228.3	0.88	1492.2 146331.8	0.968 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1010.1 50736.0	647.8 1393.1	10228.3 10228.3	0.90	1491.8 146300.2	0.943 0.010	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	730.2 50736.0	387.7 1165.3	10228.3 10228.3	0.92	1499.9 147094.2	0.792 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1168.4 37689.7	9.7 763.1	9796.1 9868.1	0.91	1486.1 145738.1	0.595 0.005	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	922.1 50736.0	830.5 1287.3	10228.3 10228.3	0.89	1494.7 146577.3	0.863 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1260.1 50736.0	1132.3 1427.2	10228.3 10228.3	0.86	1482.4 145375.0	0.956 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1350.6 50736.0	834.8 1285.8	10228.3 10228.3	0.87	1478.5 144989.6	0.890 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	875.5 50736.0	545.4 1051.2	10228.3 10228.3	0.90	1496.1 146713.8	0.724 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1521.7 36012.8	205.4 705.0	9724.1 9868.1	0.87	1470.3 144188.4	0.580 0.005	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1058.9 50107.7	1085.5 1079.2	10211.5 10175.2	0.86	1490.2 146135.7	0.733 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	1522.1 50107.7	1213.0 1289.8	10211.5 10211.5	0.83	1470.3 144186.5	0.882 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1686.5 50107.7	1091.0 1086.6	10211.5 10175.2	0.82	1461.5 143326.5	0.777 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1006.9 50107.7	985.7 870.9	10211.5 10175.2	0.87	1492.0 146310.6	0.677 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	1863.8 38997.6	557.2 485.9	9849.0 9704.0	0.80	1451.1 142300.3	0.501 0.004	OK
4F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1317.1 74929.9	1195.8 1147.8	12061.7 11953.0	0.87	1933.3 189588.4	0.650 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	1787.8 72968.2	1302.1 1234.0	12025.5 11989.3	0.85	1909.1 187216.8	0.726 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1910.8 74929.9	1201.5 1153.4	12061.7 11953.0	0.84	1901.6 186478.6	0.690 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1131.6 74929.9	1136.2 1124.8	12061.7 11916.8	0.88	1940.8 190325.5	0.611 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	2317.2 61164.2	582.0 494.2	11771.9 11337.3	0.82	1873.1 183690.9	0.457 0.003	OK
3F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1577.8 74929.9	1332.4 1009.3	12061.7 11916.8	0.87	1920.8 188363.9	0.738 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2054.6 72968.2	1436.5 1138.9	12025.5 11953.0	0.85	1892.1 185553.3	0.812 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2134.3 74929.9	1337.4 1014.9	12061.7 11916.8	0.85	1886.6 185011.9	0.777 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	1249.8 74929.9	1265.8 928.0	12061.7 11844.4	0.89	1936.1 189868.8	0.688 0.007	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	2766.0 58316.1	779.1 447.0	11699.5 11264.9	0.83	1835.4 179989.1	0.591 0.004	OK
2F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1831.1 74929.9	1560.3 864.6	12061.7 11916.8	0.88	1906.5 186962.5	0.870 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2317.8 72968.2	1653.0 995.6	12025.5 11953.0	0.86	1873.1 183685.9	0.940 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2353.5 74929.9	1562.6 871.2	12061.7 11916.8	0.86	1870.3 183415.8	0.906 0.009	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	1359.3 74929.9	1484.8 797.3	12061.7 11844.4	0.90	1931.4 189405.2	0.806 0.008	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3204.3 58316.1	874.3 243.5	11699.5 11264.9	0.85	1792.1 175743.2	0.685 0.005	OK
1F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2055.7 61227.8	1885.8 619.4	11773.5 11693.4	0.88	1892.0 185545.8	1.049 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2574.0 61227.8	1848.8 772.7	11773.5 11733.4	0.85	1852.3 181652.2	1.060 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2570.6 61227.8	1849.2 632.0	11773.5 11693.4	0.86	1852.6 181680.8	1.068 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	1467.3 61227.8	1907.6 550.9	11773.5 11693.4	0.90	1926.3 188909.6	1.022 0.010	NG
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	3637.9 55176.2	1730.7 91.4	11613.2 11372.8	0.86	1743.0 170929.1	1.137 0.010	NG

X方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	210.9 112594.2	-266.9 -439.9	16948.6 17031.1	0.97	3380.0 331463.9	0.138 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	357.3 135967.0	255.6 435.6	17031.1 17361.4	0.96	3378.8 331345.5	0.145 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	48.3 41293.9	46.2 68.0	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132086.4	0.055 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	25.4 87402.6	-133.8 -103.3	16535.7 16535.7	0.98	3380.6 331526.4	0.041 0.000	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	238.6 117837.3	261.3 267.5	16700.8 17113.7	0.96	3379.8 331446.2	0.090 0.001	OK
8F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	126.3 112594.2	262.3 290.5	16700.8 17031.1	0.97	3380.4 331504.6	0.091 0.001	OK

X方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	299.4 123455.2	-507.6 -878.6	17485.3 17196.3	0.96	3379.3 331399.6	0.268 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	511.5 142948.5	495.0 796.8	17526.6 17444.0	0.95	3376.8 331154.7	0.254 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	226.2 43470.1	188.8 238.8	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 131994.7	0.192 0.002	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	725.6 103105.9	-331.1 -292.3	17361.4 16866.0	0.92	3373.0 330777.5	0.134 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1068.7 129484.7	406.2 390.9	17444.0 17278.8	0.91	3364.1 329900.7	0.172 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	450.3 41293.9	164.6 169.4	8942.9 8911.5	0.90	1343.1 131710.2	0.165 0.001	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1180.9 103105.9	-367.0 -439.0	17320.1 16866.0	0.90	3360.4 329541.3	0.188 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1640.4 135967.0	448.6 475.6	17444.0 17361.4	0.89	3341.6 327695.2	0.222 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	661.4 43470.1	187.6 178.7	9005.5 8974.2	0.88	1338.6 131269.7	0.198 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1642.0 111825.9	-380.2 -413.4	19048.4 18588.3	0.88	3662.1 359127.7	0.189 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2197.4 155038.0	448.1 478.6	19140.4 19232.5	0.88	3634.3 356404.9	0.231 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	788.6 50736.0	190.2 182.2	10228.3 10228.3	0.88	1498.5 146949.7	0.190 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2100.7 111825.9	-355.9 -383.3	19048.4 18588.3	0.87	3639.7 356935.8	0.205 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2752.8 155038.0	473.5 515.9	19140.4 19232.5	0.87	3598.5 352893.9	0.268 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	922.1 50736.0	198.5 203.2	10228.3 10228.3	0.87	1494.7 146577.3	0.209 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2552.9 105834.5	-309.4 -367.9	19209.8 18469.0	0.86	3612.3 354248.6	0.226 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3311.5 149308.8	477.6 542.3	19256.1 19163.5	0.86	3554.4 348567.7	0.302 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1058.9 48795.9	187.1 206.2	10211.5 10175.2	0.86	1490.2 146135.7	0.224 0.001	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3611.3 120854.4	-342.8 -343.3	23855.5 22629.1	0.83	4316.6 423310.3	0.225 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4478.1 173393.4	505.1 519.7	23913.9 23563.5	0.84	4244.8 416270.6	0.291 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1317.1 69269.0	216.5 232.8	12061.7 11953.0	0.87	1933.3 189588.4	0.215 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	4668.7 120854.4	-316.2 -297.4	23797.1 22629.1	0.81	4226.9 414520.4	0.266 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	5648.5 165126.9	493.8 517.1	23913.9 23446.7	0.82	4123.4 404370.8	0.339 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1577.8 67524.0	202.1 211.2	12061.7 11916.8	0.85	1920.8 188363.9	0.226 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	5720.4 120854.4	-290.8 -290.4	23855.5 22629.1	0.78	4115.1 403551.0	0.306 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	6832.0 169184.4	498.5 540.3	23913.9 23505.1	0.81	3972.2 389542.2	0.393 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1831.1 67524.0	197.8 207.2	12061.7 11916.8	0.84	1906.5 186962.5	0.245 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	6771.9 128647.7	-107.0 -313.2	23449.2 22803.2	0.85	3980.6 390362.5	0.360 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	8046.9 152810.3	90.4 481.7	23449.2 23255.4	0.86	3787.2 371394.3	0.445 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2055.7 58084.0	56.9 136.9	11773.5 11693.4	0.87	1892.0 185545.8	0.239 0.001	OK

X 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	612.8 123455.2	-520.5 -910.5	17485.3 17196.3	0.94	3375.2 330992.5	0.291 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	854.6 142948.5	405.4 681.3	17526.6 17444.0	0.94	3370.0 330487.1	0.239 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	220.5 44623.3	131.2 158.0	9036.8 9005.5	0.94	1346.0 131999.5	0.135 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1082.7 103105.9	-378.7 -346.1	17361.4 16866.0	0.90	3363.6 329858.0	0.166 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1467.4 129484.7	290.4 266.0	17444.0 17278.8	0.90	3349.4 328460.9	0.163 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	485.3 42361.1	112.3 117.2	9036.8 8942.9	0.90	1342.4 131648.8	0.133 0.001	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1548.8 103105.9	-404.3 -469.4	17320.1 16866.0	0.89	3345.8 328111.2	0.217 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	2096.7 139392.2	312.0 351.5	17444.0 17402.7	0.88	3316.8 325266.4	0.214 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	741.4 44623.3	113.9 106.9	9036.8 9005.5	0.88	1336.4 131059.3	0.158 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2018.5 111825.9	-411.2 -447.0	19048.4 18588.3	0.87	3644.1 357367.8	0.216 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2731.4 155038.0	308.7 332.1	19140.4 19232.5	0.87	3600.0 353044.0	0.222 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1000.4 50736.0	109.8 86.3	10228.3 10228.3	0.87	1492.2 146331.8	0.163 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2487.5 111825.9	-396.0 -432.8	19048.4 18588.3	0.86	3616.6 354669.4	0.236 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3368.7 155038.0	315.9 347.2	19140.4 19232.5	0.86	3549.4 348080.1	0.258 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1260.1 50736.0	106.3 94.3	10228.3 10228.3	0.85	1482.4 145375.0	0.185 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2953.1 105834.5	-365.3 -429.7	18932.0 18469.0	0.85	3583.6 351434.6	0.261 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	4006.9 153118.1	321.0 368.1	19070.9 19209.8	0.85	3488.1 342069.5	0.297 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	1522.1 50107.7	97.4 110.0	10211.5 10211.5	0.84	1470.3 144186.5	0.212 0.001	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3421.5 120854.4	-394.1 -455.4	23213.1 22629.1	0.84	4330.2 424649.8	0.240 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4647.9 173393.4	333.8 380.8	23446.7 23563.5	0.85	4228.9 414714.3	0.273 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	1787.8 71082.5	117.0 133.5	12025.5 11989.3	0.85	1909.1 187216.8	0.209 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3890.3 120854.4	-371.2 -416.5	23213.1 22629.1	0.83	4295.1 421209.0	0.252 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5292.9 173393.4	333.1 380.8	23329.9 23563.5	0.84	4163.3 408277.0	0.301 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2054.6 69269.0	105.3 116.9	12025.5 11953.0	0.84	1892.1 185553.3	0.223 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4355.1 120854.4	-390.6 -414.1	23213.1 22629.1	0.82	4255.9 417361.4	0.271 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5945.5 173393.4	353.9 397.4	23329.9 23563.5	0.82	4088.2 400914.5	0.331 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2317.8 69269.0	107.1 119.1	12025.5 11953.0	0.83	1873.1 183685.9	0.246 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4815.6 128647.7	-147.5 -367.4	23061.6 22803.2	0.86	4212.7 413121.3	0.285 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6611.9 152810.3	176.9 396.7	23190.8 23255.4	0.85	4002.5 392513.4	0.364 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2574.0 59624.8	29.0 92.7	11773.5 11733.4	0.86	1852.3 181652.2	0.262 0.001	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	455.8 107693.5	233.7 -650.3	16948.6 17031.1	0.98	3377.6 331231.5	0.216 0.002	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	673.5 146642.6	-479.6 -1361.7	17485.3 17196.3	0.95	3374.1 330881.4	0.425 0.004	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	475.7 146642.6	-529.3 -1587.2	17485.3 17196.3	0.96	3377.4 331205.1	0.481 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	613.5 146642.6	-533.0 -1604.9	17485.3 17196.3	0.96	3375.2 330991.3	0.492 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	299.4 146642.6	-381.3 -1170.0	17485.3 17196.3	0.97	3379.3 331399.6	0.354 0.004	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	210.9 107693.5	350.7 -314.9	16948.6 17031.1	1.00	3380.0 331463.9	0.116 0.001	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1222.3 87402.6	568.3 -1783.7	16535.7 16535.7	0.96	3358.9 329399.6	0.587 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1159.2 135967.0	-98.6 -2474.3	17361.4 16866.0	0.95	3361.1 329613.5	0.771 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	953.3 135967.0	-80.2 -2404.7	17361.4 16866.0	0.96	3367.4 330232.9	0.742 0.007	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1082.7 135967.0	-79.4 -2399.4	17361.4 16866.0	0.95	3363.6 329857.9	0.747 0.007	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	728.7 135967.0	-90.7 -2464.8	17361.4 16866.0	0.96	3372.9 330771.0	0.748 0.007	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	24.8 87402.6	566.7 -1828.4	16535.7 16535.7	0.99	3380.6 331526.4	0.539 0.006	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1992.9 87402.6	445.3 -1997.9	16535.7 16535.7	0.94	3323.0 325870.9	0.690 0.006	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1645.2 132666.5	-424.9 -2717.4	17320.1 16866.0	0.94	3341.3 327672.7	0.859 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1429.3 132666.5	-433.5 -2741.6	17320.1 16866.0	0.94	3351.0 328617.9	0.855 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1548.3 132666.5	-435.5 -2742.8	17320.1 16866.0	0.94	3345.8 328113.1	0.861 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1184.8 132666.5	-413.0 -2727.2	17320.1 16866.0	0.95	3360.3 329528.1	0.840 0.008	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2880.5 87702.3	321.4 -2228.3	18036.1 18220.2	0.92	3589.2 351975.8	0.735 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2132.5 140435.6	-578.7 -3124.6	19048.4 18588.3	0.93	3638.0 356763.6	0.910 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1908.2 140435.6	-529.7 -3118.3	19048.4 18588.3	0.93	3649.8 357921.0	0.899 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2018.9 140435.6	-530.0 -3116.1	19048.4 18588.3	0.93	3644.1 357366.0	0.904 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1647.0 140435.6	-566.3 -3136.7	19048.4 18588.3	0.94	3661.9 359106.6	0.892 0.009	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3772.1 87702.3	-296.3 -2023.1	18036.1 18036.1	0.88	3511.9 344401.8	0.713 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2622.5 140435.6	-1199.0 -2872.3	19048.4 18588.3	0.90	3607.6 353788.5	0.856 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2388.0 140435.6	-1350.7 -2907.3	19048.4 18588.3	0.90	3622.9 355288.6	0.852 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2488.5 140435.6	-1350.8 -2907.3	19048.4 18588.3	0.90	3616.6 354662.8	0.856 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2106.9 140435.6	-1199.3 -2883.4	19048.4 18588.3	0.91	3639.4 356902.3	0.836 0.008	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4670.2 110441.1	-1748.9 -1285.8	18561.6 18006.0	0.82	3413.2 334719.3	0.665 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	3116.0 153118.1	-2521.5 -2149.5	19209.8 18469.0	0.87	3570.8 350172.4	0.773 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2868.0 132238.1	-2030.5 -2041.4	18932.0 18469.0	0.85	3590.1 352067.3	0.637 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2954.6 132238.1	-2030.5 -2041.3	18932.0 18469.0	0.85	3583.5 351423.6	0.641 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2560.0 153118.1	-2523.9 -2147.8	19209.8 18469.0	0.88	3611.9 354202.4	0.750 0.007	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6180.4 165126.9	-1908.4 -1611.7	23446.7 21928.3	0.82	4059.0 398054.7	0.648 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3020.4 196994.4	-2734.6 -2481.4	23855.5 22629.1	0.88	4356.7 427244.3	0.684 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3352.7 150273.3	-1915.6 -1450.8	23213.1 22629.1	0.87	4335.0 425118.0	0.531 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3423.0 150273.3	-1915.7 -1450.9	23213.1 22629.1	0.87	4330.1 424639.5	0.533 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3619.1 196994.4	-2733.5 -2481.5	23855.5 22629.1	0.87	4316.0 423253.6	0.705 0.006	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	7694.7 157437.7	-2264.5 -1352.7	23329.9 21928.3	0.82	3843.9 376960.6	0.791 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	2928.0 191903.6	-3098.2 -2158.5	23797.1 22629.1	0.90	4362.3 427795.8	0.762 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3838.7 150273.3	-2406.5 -1584.4	23213.1 22629.1	0.87	4299.2 421609.2	0.651 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3891.7 150273.3	-2406.0 -1584.3	23213.1 22629.1	0.87	4295.0 421197.8	0.653 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	4677.1 191903.6	-3106.2 -2160.5	23797.1 22629.1	0.87	4226.1 414441.6	0.827 0.007	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	9212.2 165126.9	-3059.0 -921.6	23446.7 21928.3	0.85	3581.3 351203.1	1.036 0.009	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	2836.6 196994.4	-3865.6 -1730.9	23855.5 22629.1	0.91	4367.7 428325.1	0.930 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4323.1 150273.3	-2932.7 -1025.8	23213.1 22629.1	0.89	4258.7 417639.9	0.792 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4356.6 150273.3	-2934.5 -1026.1	23213.1 22629.1	0.89	4255.8 417348.2	0.794 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	5729.3 196994.4	-3770.2 -1739.3	23855.5 22629.1	0.88	4114.0 403448.7	1.017 0.009	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	10725.8 148960.8	-3300.3 -171.5	23190.8 22544.7	0.86	3272.3 320904.9	1.162 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	2736.8 165298.5	-4345.6 -970.8	23449.2 22803.2	0.92	4373.4 428883.6	1.035 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4801.8 141685.7	-4197.1 -436.7	23061.6 22803.2	0.90	4214.0 413254.2	1.088 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4817.7 141685.7	-4195.3 -434.9	23061.6 22803.2	0.90	4212.5 413100.6	1.088 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	6781.4 165298.5	-3976.7 -1117.8	23449.2 22803.2	0.87	3979.3 390234.3	1.108 0.010	NG

X方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	589.6 112594.2	231.7 -831.3	17031.1 17361.4	0.97	3375.6 331032.2	0.275 0.003	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	891.6 150481.8	-475.7 -1523.8	17526.6 17444.0	0.95	3369.1 330395.1	0.482 0.005	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	709.4 150481.8	-506.6 -1661.7	17526.6 17444.0	0.96	3373.3 330810.6	0.512 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	856.0 150481.8	-513.7 -1700.2	17526.6 17444.0	0.95	3370.0 330483.7	0.530 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	504.7 150481.8	-423.7 -1271.7	17526.6 17444.0	0.96	3376.9 331164.6	0.392 0.004	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	358.9 112594.2	348.5 -331.7	17031.1 17361.4	1.00	3378.8 331343.8	0.124 0.001	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	1361.9 94768.3	568.1 -1769.5	16700.8 17113.7	0.96	3353.7 328885.7	0.591 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1501.2 142948.5	-97.6 -2462.7	17444.0 17278.8	0.95	3347.9 328317.7	0.784 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1321.5 142948.5	-86.0 -2419.7	17444.0 17278.8	0.95	3355.3 329040.4	0.763 0.007	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1422.2 142948.5	-87.8 -2408.8	17444.0 17278.8	0.95	3351.3 328646.6	0.765 0.007	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1053.3 142948.5	-110.1 -2537.6	17444.0 17278.8	0.96	3364.5 329947.2	0.783 0.008	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	240.1 94768.3	551.6 -1900.5	16700.8 17113.7	0.98	3379.8 331445.2	0.568 0.006	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	2144.5 94768.3	432.5 -2003.0	16700.8 17031.1	0.94	3313.9 324977.9	0.699 0.006	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2126.6 142948.5	-442.8 -2717.8	17444.0 17361.4	0.93	3315.0 325086.8	0.881 0.008	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	1950.2 142948.5	-450.1 -2732.8	17444.0 17402.7	0.93	3325.4 326111.0	0.876 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2004.8 142948.5	-452.4 -2731.9	17444.0 17361.4	0.93	3322.3 325803.5	0.878 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1617.0 142948.5	-428.1 -2699.5	17444.0 17361.4	0.94	3342.7 327803.7	0.851 0.008	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	127.6 94768.3	457.2 -1944.0	16700.8 17031.1	0.99	3380.4 331504.1	0.575 0.006	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3046.1 94794.5	341.8 -2222.1	18220.2 18772.3	0.92	3576.4 350722.2	0.741 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2766.0 147466.1	-571.5 -3107.3	19140.4 19232.5	0.92	3597.6 352801.0	0.932 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2585.3 147466.1	-527.5 -3102.8	19140.4 19232.5	0.92	3610.2 354036.1	0.923 0.009	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2579.3 147466.1	-528.3 -3100.5	19140.4 19232.5	0.92	3610.6 354075.6	0.922 0.009	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	2164.6 147466.1	-562.2 -3124.6	19140.4 19186.5	0.93	3636.2 356587.4	0.910 0.009	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3951.1 94794.5	-278.0 -2051.0	18220.2 18772.3	0.88	3493.9 342636.4	0.729 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3412.1 147466.1	-1176.5 -2883.4	19140.4 19232.5	0.89	3545.6 347704.2	0.891 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3223.7 147466.1	-1328.7 -2913.2	19140.4 19232.5	0.89	3561.9 349300.7	0.887 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3156.7 147466.1	-1328.7 -2912.6	19140.4 19232.5	0.89	3567.4 349846.4	0.884 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	2712.8 147466.1	-1177.4 -2890.9	19140.4 19140.4	0.90	3601.4 353173.6	0.862 0.008	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	4861.0 120604.4	-1761.2 -1305.4	18746.8 18654.2	0.83	3389.5 332397.1	0.670 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	4065.0 157075.0	-2533.4 -2169.8	19256.1 19163.5	0.85	3482.0 341470.2	0.811 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3864.6 142104.6	-2038.9 -2062.2	19070.9 19209.8	0.84	3502.7 343499.2	0.682 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3741.8 142104.6	-2039.0 -2062.2	19070.9 19163.5	0.84	3514.9 344692.0	0.677 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3266.0 157075.0	-2531.0 -2168.4	19256.1 19117.2	0.87	3558.3 348949.5	0.776 0.007	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	6382.3 173393.4	-1893.0 -1605.2	23563.5 22862.7	0.82	4033.1 395507.7	0.643 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4130.1 202290.5	-2715.6 -2470.9	23913.9 23563.5	0.86	4275.4 419277.9	0.713 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4509.8 165126.9	-1903.9 -1441.3	23446.7 23563.5	0.85	4241.9 415984.3	0.568 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4335.0 165126.9	-1903.4 -1441.2	23446.7 23563.5	0.86	4257.7 417536.7	0.562 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4427.3 202290.5	-2716.5 -2475.5	23913.9 23446.7	0.86	4249.4 416724.9	0.725 0.007	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	7909.5 169184.4	-2254.7 -1374.4	23505.1 22862.7	0.83	3809.6 373595.1	0.785 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4200.7 202290.5	-3089.5 -2179.1	23913.9 23446.7	0.88	4269.4 418687.0	0.801 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5160.7 157437.7	-2381.5 -1599.6	23329.9 23563.5	0.85	4177.4 409665.2	0.691 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	4936.1 157437.7	-2383.4 -1599.9	23329.9 23446.7	0.85	4200.6 411942.0	0.683 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	5591.6 202290.5	-3090.2 -2179.8	23913.9 23446.7	0.86	4130.0 405012.8	0.851 0.008	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	9444.3 173393.4	-3056.6 -933.9	23563.5 22862.7	0.85	3536.9 346855.2	1.029 0.009	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	4274.8 202290.5	-3841.1 -1740.7	23913.9 23505.1	0.89	4263.0 418057.0	0.971 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5820.0 157437.7	-2979.5 -1045.4	23329.9 23563.5	0.87	4103.3 402396.4	0.854 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5548.7 157437.7	-2974.2 -1043.9	23329.9 23563.5	0.87	4134.9 405493.6	0.843 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	6766.7 202290.5	-3692.8 -1764.1	23913.9 23446.7	0.86	3981.3 390433.3	1.031 0.009	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	10994.0 152810.3	-3249.9 -184.6	23255.4 22932.4	0.86	3212.7 315056.4	1.155 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	4354.5 165298.5	-4247.6 -1007.7	23449.2 23255.4	0.90	4256.0 417366.5	1.069 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6492.6 148960.8	-4008.6 -404.1	23190.8 23255.4	0.89	4018.5 394081.9	1.114 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6181.1 148960.8	-4043.4 -406.5	23190.8 23255.4	0.89	4058.9 398045.6	1.108 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	7970.1 165298.5	-3819.3 -1212.6	23449.2 23190.8	0.86	3799.8 372629.3	1.115 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	226.8 34040.0	-33.4 -353.2	8661.0 8911.5	0.96	1346.0 131994.3	0.278 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	213.4 44623.3	-384.9 -584.5	9005.5 8974.2	0.94	1346.1 132005.3	0.435 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	191.4 45823.0	-416.1 -574.9	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132022.0	0.426 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	278.7 43470.1	-344.3 -573.1	8974.2 8974.2	0.94	1345.5 131945.0	0.432 0.004	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	193.6 41293.9	-270.4 -504.2	8911.5 8942.9	0.95	1346.2 132020.4	0.378 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	56.1 34040.0	7.8 -190.7	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132084.8	0.146 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	534.8 25248.2	67.6 -554.5	8222.5 8786.3	0.94	1341.5 131554.0	0.459 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	456.5 42361.1	-238.0 -935.4	8942.9 8911.5	0.93	1343.0 131699.7	0.708 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	445.6 45823.0	-254.3 -977.1	9036.8 8942.9	0.94	1343.2 131718.1	0.737 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	482.2 41293.9	-228.6 -898.2	8911.5 8911.5	0.93	1342.5 131654.4	0.683 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	389.7 37404.6	-201.2 -846.3	8786.3 8848.9	0.94	1344.0 131805.7	0.639 0.006	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	832.3 29784.5	19.5 -641.0	8473.1 8723.6	0.92	1333.7 130790.6	0.548 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	693.3 44623.3	-589.0 -1072.0	9005.5 8974.2	0.90	1337.8 131188.8	0.808 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	692.5 45823.0	-1002.3 -1219.5	9036.8 9005.5	0.89	1337.8 131190.7	0.893 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	652.5 43470.1	-583.0 -1073.3	8974.2 8974.2	0.91	1338.8 131291.7	0.805 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	585.0 41293.9	-313.2 -933.2	8911.5 8942.9	0.92	1340.4 131448.5	0.713 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1193.0 37689.7	-9.2 -761.3	9796.1 9868.1	0.91	1485.1 145643.4	0.596 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1031.2 50736.0	-648.2 -1393.8	10228.3 10228.3	0.90	1491.1 146230.0	0.945 0.010	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	942.0 50736.0	-998.7 -1463.7	10228.3 10228.3	0.89	1494.1 146516.8	0.967 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	733.2 50736.0	-631.3 -1388.9	10228.3 10228.3	0.91	1499.9 147087.0	0.924 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	802.0 50736.0	-387.4 -1163.8	10228.3 10228.3	0.92	1498.1 146914.8	0.796 0.008	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1548.6 36012.8	-205.3 -705.6	9724.1 9868.1	0.87	1468.9 144054.1	0.583 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1362.2 50736.0	-834.2 -1285.3	10228.3 10228.3	0.86	1478.0 144938.6	0.890 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1189.7 50736.0	-1129.6 -1429.5	10228.3 10228.3	0.86	1485.3 145656.2	0.954 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	814.3 50736.0	-830.5 -1291.4	10228.3 10228.3	0.90	1497.8 146882.5	0.859 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1023.3 50736.0	-545.3 -1051.6	10228.3 10228.3	0.89	1491.4 146256.3	0.735 0.007	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	1892.6 38997.6	-556.8 -486.0	9849.0 9704.0	0.79	1449.3 142123.9	0.503 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1682.8 50107.7	-1091.0 -1087.2	10211.5 10175.2	0.82	1461.7 143347.0	0.777 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	1434.6 50107.7	-1216.1 -1292.3	10211.5 10211.5	0.84	1474.6 144608.3	0.877 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	891.2 50107.7	-1085.1 -1078.8	10211.5 10175.2	0.87	1495.6 146668.6	0.722 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1246.3 50107.7	-985.2 -871.0	10211.5 10175.2	0.85	1483.0 145431.5	0.693 0.007	OK
4F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	2347.8 61164.2	-582.0 -494.6	11771.9 11337.3	0.82	1870.8 183459.0	0.460 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1884.8 74929.9	-1201.1 -1153.4	12061.7 11953.0	0.84	1903.2 186638.7	0.688 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	1679.9 72968.2	-1301.1 -1230.7	12025.5 11989.3	0.85	1915.3 187824.0	0.719 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1080.7 74929.9	-1196.2 -1148.2	12061.7 11953.0	0.88	1942.6 190508.2	0.636 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1480.4 74929.9	-1136.5 -1125.2	12061.7 11916.8	0.86	1925.7 188847.2	0.633 0.006	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	2798.3 58316.1	-778.7 -446.9	11699.5 11264.9	0.83	1832.4 179697.4	0.593 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2083.4 74929.9	-1338.2 -1015.2	12061.7 11916.8	0.85	1890.1 185360.1	0.774 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	1923.6 72968.2	-1438.2 -1140.2	12025.5 11953.0	0.85	1900.7 186399.1	0.804 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1267.4 74929.9	-1331.1 -1009.0	12061.7 11916.8	0.89	1935.4 189796.8	0.718 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	1717.8 74929.9	-1265.0 -927.7	12061.7 11844.4	0.87	1913.1 187615.0	0.718 0.007	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3237.9 58316.1	-874.7 -243.8	11699.5 11264.9	0.85	1788.5 175391.3	0.688 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2277.7 74929.9	-1560.8 -870.5	12061.7 11916.8	0.86	1876.1 183985.1	0.900 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2160.4 72968.2	-1656.2 -993.5	12025.5 11953.0	0.86	1884.7 184830.0	0.931 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	1446.4 74929.9	-1567.2 -865.4	12061.7 11916.8	0.89	1927.4 189008.7	0.848 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	1950.3 74929.9	-1484.5 -798.1	12061.7 11844.4	0.88	1899.0 186231.1	0.845 0.008	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	3671.9 55176.2	-1726.9 -91.3	11613.2 11372.8	0.86	1738.9 170524.9	1.138 0.010	NG
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2477.3 61227.8	-1859.5 -633.0	11773.5 11693.4	0.87	1860.4 182445.1	1.066 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2392.2 61227.8	-1868.9 -768.4	11773.5 11733.4	0.86	1867.3 183117.7	1.057 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	1611.8 61227.8	-1902.2 -610.9	11773.5 11693.4	0.89	1919.0 188187.8	1.027 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2157.2 61227.8	-1882.1 -553.4	11773.5 11693.4	0.88	1885.0 184852.1	1.058 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	455.8 112594.2	-291.7 -559.1	16948.6 17031.1	0.95	3377.6 331231.5	0.185 0.002	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	589.6 135967.0	284.9 410.1	17031.1 17361.4	0.94	3375.6 331032.2	0.150 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	226.8 41293.9	116.8 146.3	8661.0 8911.5	0.93	1346.0 131994.3	0.128 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1222.3 87402.6	-305.4 -313.7	16535.7 16535.7	0.88	3358.9 329399.6	0.157 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	1361.9 117837.3	106.0 73.4	16700.8 17113.7	0.91	3353.7 328885.7	0.110 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	534.8 37404.6	60.4 52.5	8222.5 8786.3	0.89	1341.5 131554.0	0.105 0.000	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1992.9 87402.6	-302.0 -334.5	16535.7 16535.7	0.86	3323.0 325870.9	0.207 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	2144.5 112594.2	137.3 184.1	16700.8 17031.1	0.88	3313.9 324977.9	0.177 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	832.3 35662.9	65.3 73.9	8473.1 8723.6	0.86	1333.7 130790.6	0.146 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2880.5 94794.5	-277.7 -326.1	18036.1 18220.2	0.84	3589.2 351975.8	0.236 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3046.1 122116.7	161.7 173.6	18220.2 18772.3	0.85	3576.4 350722.2	0.208 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1193.0 39486.6	72.8 71.6	9796.1 9868.1	0.83	1485.1 145643.4	0.163 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3772.1 87702.3	-310.1 -372.7	18036.1 18036.1	0.81	3511.9 344401.8	0.294 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	3951.1 122116.7	116.5 112.7	18220.2 18772.3	0.82	3493.9 342636.4	0.244 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1548.6 39486.6	54.8 47.3	9724.1 9868.1	0.82	1468.9 144054.1	0.190 0.000	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4670.2 86616.2	-330.0 -383.1	18561.6 18006.0	0.78	3413.2 334719.3	0.345 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	4861.0 115355.0	68.0 83.0	18746.8 18654.2	0.81	3389.5 332397.1	0.280 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	1892.6 35566.8	30.3 31.7	9849.0 9704.0	0.77	1449.3 142123.9	0.212 0.000	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6180.4 95684.9	-329.0 -345.4	23446.7 21928.3	0.75	4059.0 398054.7	0.344 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	6382.3 131487.0	83.7 77.1	23563.5 22862.7	0.79	4033.1 395507.7	0.295 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	2347.8 46672.3	37.0 36.7	11771.9 11337.3	0.78	1870.8 183459.0	0.223 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	7694.7 95684.9	-342.6 -359.6	23329.9 21928.3	0.72	3843.9 376960.6	0.414 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	7909.5 131487.0	56.0 36.1	23505.1 22862.7	0.80	3809.6 373595.1	0.357 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	2798.3 44765.4	18.5 13.8	11699.5 11264.9	0.78	1832.4 179697.4	0.256 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	9212.2 95684.9	-362.1 -364.5	23446.7 21928.3	0.69	3581.3 351203.1	0.483 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	9444.3 131487.0	-5.8 19.4	23563.5 22862.7	0.91	3536.9 346855.2	0.417 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3237.9 44765.4	-4.2 2.7	11699.5 11264.9	0.95	1788.5 175391.3	0.290 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	10725.8 117329.9	-270.9 -318.9	23190.8 22544.7	0.72	3272.3 320904.9	0.533 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	10994.0 134930.8	-29.1 104.2	23255.4 22932.4	0.90	3212.7 315056.4	0.502 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	3671.9 47652.1	-42.2 7.9	11613.2 11372.8	0.89	1738.9 170524.9	0.344 0.000	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	673.5 123455.2	-535.5 -955.8	17485.3 17196.3	0.94	3374.1 330881.4	0.307 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	891.6 142948.5	350.5 584.7	17526.6 17444.0	0.94	3369.1 330395.1	0.214 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	213.4 43470.1	83.7 101.1	9005.5 8974.2	0.94	1346.1 132005.3	0.094 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1159.2 103105.9	-456.6 -439.3	17361.4 16866.0	0.90	3361.1 329613.5	0.191 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1501.2 129484.7	174.7 141.5	17444.0 17278.8	0.90	3347.9 328317.7	0.134 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	456.5 41293.9	44.0 45.4	8942.9 8911.5	0.90	1343.0 131699.7	0.082 0.000	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1645.2 103105.9	-473.3 -526.0	17320.1 16866.0	0.88	3341.3 327672.7	0.237 0.002	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2126.6 135967.0	194.0 254.5	17444.0 17361.4	0.89	3315.0 325086.8	0.191 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	693.3 43470.1	34.9 48.0	9005.5 8974.2	0.89	1337.8 131188.8	0.109 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2132.5 111825.9	-460.0 -503.6	19048.4 18588.3	0.87	3638.0 356763.6	0.235 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2766.0 155038.0	196.5 217.1	19140.4 19232.5	0.87	3597.6 352801.0	0.197 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1031.2 50736.0	30.2 33.8	10228.3 10228.3	0.86	1491.1 146230.0	0.121 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2622.5 111825.9	-472.4 -532.9	19048.4 18588.3	0.86	3607.6 353788.5	0.267 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3412.1 155038.0	162.5 183.2	19140.4 19232.5	0.86	3545.6 347704.2	0.222 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1362.2 50736.0	14.1 17.9	10228.3 10228.3	0.85	1478.0 144938.6	0.144 0.000	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	3116.0 105834.5	-471.9 -547.6	19209.8 18469.0	0.84	3570.8 350172.4	0.297 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	4065.0 149308.8	129.3 166.1	19256.1 19163.5	0.85	3482.0 341470.2	0.252 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	1682.8 48795.9	-1.2 4.5	10211.5 10175.2	0.93	1461.7 143347.0	0.168 0.000	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	3020.4 120854.4	-495.4 -511.2	23855.5 22629.1	0.84	4356.7 427244.3	0.233 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4130.1 173393.4	135.5 130.6	23913.9 23563.5	0.85	4275.4 419277.9	0.202 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	1884.8 69269.0	-5.7 -7.2	12061.7 11953.0	0.85	1903.2 186638.7	0.161 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	2928.0 120854.4	-489.2 -498.2	23797.1 22629.1	0.85	4362.3 427795.8	0.226 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4200.7 165126.9	123.8 111.5	23913.9 23446.7	0.85	4269.4 418687.0	0.203 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2083.4 67524.0	-13.6 -15.3	12061.7 11916.8	0.83	1890.1 185360.1	0.182 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	2836.6 120854.4	-524.3 -506.8	23855.5 22629.1	0.85	4367.7 428325.1	0.228 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	4274.8 169184.4	90.4 109.4	23913.9 23505.1	0.85	4263.0 418057.0	0.203 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	2277.7 67524.0	-20.9 -18.3	12061.7 11916.8	0.83	1876.1 183985.1	0.200 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	2736.8 128647.7	-260.0 -435.9	23449.2 22803.2	0.88	4373.4 428883.6	0.208 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	4354.5 152810.3	75.1 214.6	23449.2 23255.4	0.89	4256.0 417366.5	0.231 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	2477.3 58084.0	-25.1 2.1	11773.5 11693.4	0.91	1860.4 182445.1	0.224 0.000	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	475.7 123455.2	-527.6 -934.4	17485.3 17196.3	0.95	3377.4 331205.1	0.292 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	709.4 142948.5	390.1 650.7	17526.6 17444.0	0.94	3373.3 330810.6	0.223 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	191.4 44623.3	125.9 149.1	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132022.0	0.126 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	953.3 103105.9	-416.0 -391.5	17361.4 16866.0	0.91	3367.4 330232.9	0.169 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1321.5 129484.7	239.4 209.1	17444.0 17278.8	0.91	3355.3 329040.4	0.141 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	445.6 42361.1	97.2 99.9	9036.8 8942.9	0.90	1343.2 131718.1	0.117 0.001	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	1429.3 103105.9	-438.0 -498.3	17320.1 16866.0	0.89	3351.0 328617.9	0.218 0.002	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	1950.2 139392.2	265.3 312.0	17444.0 17402.7	0.89	3325.4 326111.0	0.195 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	692.5 44623.3	97.0 93.8	9036.8 9005.5	0.88	1337.8 131190.7	0.141 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	1908.2 111825.9	-436.0 -477.1	19048.4 18588.3	0.87	3649.8 357921.0	0.218 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2585.3 155038.0	267.0 287.7	19140.4 19232.5	0.88	3610.2 354036.1	0.204 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	942.0 50736.0	94.9 76.2	10228.3 10228.3	0.88	1494.1 146516.8	0.148 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2388.0 111825.9	-434.1 -483.3	19048.4 18588.3	0.86	3622.9 355288.6	0.244 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3223.7 155038.0	255.7 279.8	19140.4 19232.5	0.86	3561.9 349300.7	0.235 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1189.7 50736.0	84.7 74.4	10228.3 10228.3	0.86	1485.3 145656.2	0.166 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	2868.0 105834.5	-422.0 -489.4	18932.0 18469.0	0.85	3590.1 352067.3	0.270 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3864.6 153118.1	238.4 282.0	19070.9 19209.8	0.85	3502.7 343499.2	0.269 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	1434.6 50107.7	71.1 81.5	10211.5 10211.5	0.84	1474.6 144608.3	0.187 0.001	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3352.7 120854.4	-445.4 -510.3	23213.1 22629.1	0.84	4335.0 425118.0	0.248 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4509.8 173393.4	251.9 295.5	23446.7 23563.5	0.85	4241.9 415984.3	0.250 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	1679.9 71082.5	84.6 98.4	12025.5 11989.3	0.86	1915.3 187824.0	0.184 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3838.7 120854.4	-429.1 -484.2	23213.1 22629.1	0.83	4299.2 421609.2	0.263 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5160.7 173393.4	240.9 280.5	23329.9 23563.5	0.84	4177.4 409665.2	0.276 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	1923.6 69269.0	69.6 78.6	12025.5 11953.0	0.84	1900.7 186399.1	0.196 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4323.1 120854.4	-469.9 -489.8	23213.1 22629.1	0.81	4258.7 417639.9	0.284 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5820.0 173393.4	233.1 282.8	23329.9 23563.5	0.83	4103.3 402396.4	0.304 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2160.4 69269.0	65.3 75.1	12025.5 11953.0	0.83	1884.7 184830.0	0.214 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	4801.8 128647.7	-197.9 -413.9	23061.6 22803.2	0.86	4214.0 413254.2	0.293 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6492.6 152810.3	125.5 325.6	23190.8 23255.4	0.86	4018.5 394081.9	0.345 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2392.2 59624.8	4.5 61.1	11773.5 11733.4	0.89	1867.3 183117.7	0.233 0.000	OK

Y 方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	167.7 112594.2	133.1 477.5	16948.6 17031.1	0.98	3380.2 331487.2	0.148 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	500.5 135967.0	945.1 1558.1	17031.1 17361.4	0.95	3377.0 331170.6	0.469 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	257.7 41293.9	285.3 431.4	8661.0 8911.5	0.93	1345.7 131966.1	0.331 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	210.4 87402.6	582.3 1001.2	16535.7 16535.7	0.96	3380.0 331464.2	0.298 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	933.4 117837.3	1330.0 1643.5	16700.8 17113.7	0.92	3368.0 330286.4	0.506 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	633.8 37404.6	438.3 508.0	8222.5 8786.3	0.88	1339.3 131336.8	0.414 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	167.3 87402.6	709.6 1106.5	16535.7 16535.7	0.96	3380.2 331487.4	0.326 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1365.5 112594.2	1660.7 2008.7	16700.8 17031.1	0.90	3353.6 328872.0	0.623 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1083.0 35662.9	456.1 587.7	8473.1 8723.6	0.85	1324.5 129889.6	0.508 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	40.0 94794.5	520.3 1604.5	18036.1 18220.2	0.99	3697.2 362568.5	0.430 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1842.9 122116.7	1177.1 2485.9	18220.2 18772.3	0.91	3653.0 358233.8	0.722 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1583.8 39486.6	291.5 626.9	9796.1 9868.1	0.85	1467.1 143874.4	0.531 0.004	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	2324.4 122116.7	852.4 3268.3	18220.2 18772.3	0.91	3626.8 355671.5	0.950 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2133.3 39486.6	69.2 816.5	9724.1 9868.1	0.87	1433.2 140544.5	0.719 0.006	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2795.2 115355.0	867.1 3498.0	18746.8 18654.2	0.90	3595.5 352593.8	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	2676.6 35566.8	146.0 1022.5	9849.0 9704.0	0.84	1389.7 136284.2	0.894 0.008	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3279.4 131487.0	4179.0 3417.3	23563.5 22862.7	0.89	4340.0 425606.4	0.847 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	3232.1 46672.3	194.6 931.6	11771.9 11337.3	0.84	1789.1 175452.3	0.714 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3757.4 131487.0	1951.7 3014.8	23505.1 22862.7	0.86	4305.5 422229.5	0.765 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3785.6 44765.4	508.9 871.7	11699.5 11264.9	0.77	1724.8 169149.9	0.710 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	4221.7 131487.0	2826.6 2189.0	23563.5 22862.7	0.84	4267.6 418510.0	0.737 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	4327.5 44765.4	654.3 541.1	11699.5 11264.9	0.72	1652.1 162014.9	0.648 0.004	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	4670.6 134930.8	4214.8 1234.9	23255.4 22932.4	0.88	4226.8 414502.6	1.067 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	4854.2 47652.1	1585.3 368.8	11613.2 11372.8	0.80	1572.1 154168.9	1.150 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	360.3 123455.2	-5.7 201.5	17485.3 17196.3	0.97	3378.8 331342.4	0.079 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	815.3 142948.5	1146.7 1808.4	17526.6 17444.0	0.94	3371.0 330580.7	0.552 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	276.3 43470.1	296.4 412.9	9005.5 8974.2	0.93	1345.5 131947.5	0.318 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	522.7 103105.9	535.4 975.4	17361.4 16866.0	0.94	3376.7 331138.3	0.305 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1440.7 129484.7	1508.6 1808.1	17444.0 17278.8	0.90	3350.5 328571.4	0.572 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	674.0 41293.9	431.6 523.5	8942.9 8911.5	0.88	1338.3 131238.1	0.425 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	588.6 103105.9	748.2 1086.0	17320.1 16866.0	0.94	3375.6 331034.0	0.337 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2074.5 135967.0	2099.3 2315.2	17444.0 17361.4	0.88	3318.1 325398.6	0.733 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	1172.0 43470.1	683.7 692.4	9005.5 8974.2	0.84	1320.7 129512.7	0.573 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	551.5 111825.9	581.1 1683.0	19048.4 18588.3	0.95	3693.2 362182.2	0.466 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2586.6 155038.0	2222.6 3165.8	19140.4 19232.5	0.89	3610.1 354027.5	0.910 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1897.4 50736.0	745.4 1086.0	10228.3 10228.3	0.84	1449.0 142094.6	0.811 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	432.1 111825.9	190.7 2918.4	19048.4 18588.3	0.97	3694.8 362332.1	0.789 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3079.6 155038.0	2250.3 3492.5	19140.4 19232.5	0.88	3573.7 350460.3	1.013 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2732.9 50736.0	735.2 1246.4	10228.3 10228.3	0.82	1384.6 135787.6	0.979 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	285.5 105834.5	683.2 3490.4	19209.8 18469.0	0.97	3696.1 362466.5	0.933 0.010	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3610.2 149308.8	1938.1 3488.9	19256.1 19163.5	0.88	3527.5 345927.4	1.038 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3571.5 48795.9	580.6 1256.1	10211.5 10175.2	0.80	1296.8 127168.9	1.072 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	82.0 120854.4	1040.5 3262.5	23855.5 22629.1	0.98	4450.0 436396.3	0.725 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4185.2 173393.4	2198.9 4098.1	23913.9 23563.5	0.88	4270.8 418818.2	1.009 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	4404.8 69269.0	723.8 1416.8	12061.7 11953.0	0.81	1640.9 160920.7	0.993 0.009	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4770.9 165126.9	2747.9 3705.7	23913.9 23446.7	0.85	4217.1 413551.5	0.934 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	5242.0 67524.0	938.2 1235.8	12061.7 11916.8	0.75	1507.3 147814.4	0.955 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	5368.5 169184.4	3740.2 3076.3	23913.9 23505.1	0.84	4155.0 407468.1	0.956 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	6088.6 67524.0	1192.5 1014.4	12061.7 11916.8	0.72	1348.6 132250.6	0.993 0.009	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	5981.1 152810.3	4068.9 2142.6	23449.2 23255.4	0.85	4083.8 400487.8	1.065 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	6948.8 58084.0	1200.6 778.7	11773.5 11693.4	0.71	1170.3 114762.5	1.091 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	376.7 123455.2	-15.5 188.7	17485.3 17196.3	0.97	3378.6 331325.2	0.076 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	856.0 142948.5	1120.8 1775.2	17526.6 17444.0	0.94	3370.0 330483.7	0.544 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	279.2 44623.3	295.2 395.0	9036.8 9005.5	0.93	1345.5 131944.5	0.306 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	560.4 103105.9	525.9 965.0	17361.4 16866.0	0.94	3376.1 331080.0	0.304 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1542.3 129484.7	1494.2 1789.5	17444.0 17278.8	0.90	3346.1 328139.8	0.571 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	726.5 42361.1	448.0 539.0	9036.8 8942.9	0.88	1336.9 131100.2	0.440 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	645.2 103105.9	737.7 1072.3	17320.1 16866.0	0.93	3374.6 330934.4	0.336 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	2225.0 139392.2	2082.3 2297.7	17444.0 17402.7	0.88	3308.7 324476.7	0.735 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	1278.1 44623.3	699.2 707.7	9036.8 9005.5	0.83	1315.7 129024.9	0.592 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	625.9 111825.9	571.7 1665.5	19048.4 18588.3	0.95	3692.1 362070.4	0.464 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2783.6 155038.0	2237.8 3146.8	19140.4 19232.5	0.89	3596.3 352676.1	0.913 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2067.0 50736.0	753.4 1092.9	10228.3 10228.3	0.83	1437.8 140998.5	0.828 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	519.3 111825.9	192.4 2906.0	19048.4 18588.3	0.96	3693.7 362226.2	0.789 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3326.5 155038.0	2271.2 3471.8	19140.4 19232.5	0.88	3553.1 348440.6	1.017 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2964.1 50736.0	766.8 1235.9	10228.3 10228.3	0.80	1362.7 133640.0	0.989 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	381.9 105834.5	682.2 3490.2	18932.0 18469.0	0.96	3695.3 362384.3	0.934 0.010	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3901.9 153118.1	1952.5 3464.4	19070.9 19209.8	0.88	3498.9 343129.3	1.046 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	3864.6 50107.7	595.5 1225.2	10211.5 10211.5	0.79	1260.5 123615.6	1.077 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	200.1 120854.4	1041.3 3263.4	23213.1 22629.1	0.97	4449.7 436362.9	0.724 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4531.4 173393.4	2210.9 4080.6	23446.7 23563.5	0.88	4239.9 415787.8	1.017 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	4771.4 71082.5	746.6 1404.3	12025.5 11989.3	0.80	1585.3 155461.6	1.013 0.009	NG
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	20.0 120854.4	1731.1 2842.8	23213.1 22629.1	0.99	4450.1 436402.7	0.633 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5163.0 173393.4	2760.4 3689.6	23329.9 23563.5	0.85	4177.2 409641.0	0.947 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	5678.9 69269.0	959.4 1213.5	12025.5 11953.0	0.74	1428.3 140072.8	0.976 0.009	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5796.1 173393.4	3714.5 3065.2	23329.9 23563.5	0.83	4106.1 402675.6	0.968 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	6590.0 69269.0	1161.6 999.4	12025.5 11953.0	0.71	1244.9 122083.4	1.018 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6431.5 152810.3	4018.6 2171.0	23190.8 23255.4	0.84	4026.6 394875.0	1.071 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	7510.1 59624.8	1081.6 823.8	11773.5 11733.4	0.69	1053.5 103311.1	1.074 0.010	NG

Y 方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	377.8 123455.2	-14.5 188.5	17485.3 17196.3	0.97	3378.6 331324.0	0.076 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	853.3 142948.5	1140.4 1797.6	17526.6 17444.0	0.94	3370.1 330490.4	0.550 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	300.7 43470.1	296.1 413.6	8974.2 8974.2	0.93	1345.2 131921.0	0.321 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	562.1 103105.9	526.8 964.1	17361.4 16866.0	0.94	3376.0 331077.4	0.304 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1525.6 129484.7	1504.6 1800.5	17444.0 17278.8	0.90	3346.8 328212.9	0.574 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	707.7 41293.9	431.3 521.6	8911.5 8911.5	0.88	1337.4 131150.8	0.426 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	647.7 103105.9	738.0 1069.6	17320.1 16866.0	0.93	3374.5 330929.8	0.335 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2200.1 135967.0	2087.0 2300.6	17444.0 17361.4	0.88	3310.3 324634.2	0.735 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	1212.7 43470.1	681.4 689.6	8974.2 8974.2	0.83	1318.8 129330.4	0.574 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	630.1 111825.9	571.0 1658.2	19048.4 18588.3	0.95	3692.0 362063.6	0.462 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2749.4 155038.0	2238.4 3145.6	19140.4 19232.5	0.89	3598.8 352917.9	0.911 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1960.4 50736.0	747.2 1082.1	10228.3 10228.3	0.83	1444.9 141698.5	0.814 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	524.9 111825.9	194.2 2897.4	19048.4 18588.3	0.96	3693.6 362218.8	0.787 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3280.2 155038.0	2270.3 3475.5	19140.4 19232.5	0.88	3557.1 348830.9	1.016 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2818.8 50736.0	743.6 1240.4	10228.3 10228.3	0.81	1376.7 135010.6	0.982 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	388.5 105834.5	680.9 3489.5	18932.0 18469.0	0.96	3695.2 362377.9	0.934 0.010	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3843.4 149308.8	1951.4 3469.2	19070.9 19163.5	0.87	3504.8 343708.2	1.044 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3677.6 48795.9	582.6 1244.3	10211.5 10175.2	0.80	1284.0 125915.2	1.074 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	206.3 120854.4	1042.3 3264.7	23213.1 22629.1	0.97	4449.6 436360.4	0.724 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4460.8 173393.4	2210.8 4085.3	23446.7 23563.5	0.88	4246.4 416425.6	1.016 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	4538.1 69269.0	729.6 1411.3	12061.7 11953.0	0.81	1621.2 158986.3	1.000 0.009	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	26.4 120854.4	1732.5 2841.5	23213.1 22629.1	0.99	4450.1 436402.4	0.632 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	5079.3 165126.9	2761.3 3693.2	23329.9 23446.7	0.85	4186.0 410501.6	0.943 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	5397.8 67524.0	942.8 1225.9	12061.7 11916.8	0.75	1479.9 145124.5	0.962 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5698.7 173393.4	3723.7 3066.7	23329.9 23563.5	0.83	4117.6 403799.9	0.966 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	6257.9 67524.0	1180.3 1007.6	12061.7 11916.8	0.72	1314.0 128857.3	1.001 0.009	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6319.9 152810.3	4031.0 2164.5	23190.8 23255.4	0.84	4041.2 396304.2	1.070 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	7120.3 58084.0	1164.2 790.9	11773.5 11693.4	0.71	1134.6 111263.6	1.086 0.010	NG

Y方向正加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	357.5 123455.2	-4.8 198.8	17485.3 17196.3	0.97	3378.8 331345.3	0.078 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	809.8 142948.5	1166.9 1832.7	17526.6 17444.0	0.94	3371.1 330593.5	0.558 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	293.7 42361.1	297.9 435.2	8911.5 8942.9	0.93	1345.3 131928.8	0.336 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	516.3 103105.9	534.9 970.3	17361.4 16866.0	0.95	3376.8 331147.7	0.303 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1421.1 129484.7	1516.4 1812.5	17444.0 17278.8	0.90	3351.3 328651.1	0.572 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	569 583	639.5 39277.2	411.8 502.1	8786.3 8848.9	0.88	1339.1 131323.3	0.408 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	579.9 103105.9	746.6 1074.7	17320.1 16866.0	0.94	3375.8 331048.3	0.334 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2047.4 135967.0	2090.7 2304.2	17444.0 17361.4	0.88	3319.8 325557.3	0.729 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	1076.7 42361.1	661.1 668.6	8911.5 8942.9	0.84	1324.8 129914.9	0.549 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	542.6 111825.9	576.4 1658.8	19048.4 18588.3	0.95	3693.4 362194.6	0.459 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	2551.8 151181.0	2224.4 3148.9	19140.4 19186.5	0.89	3612.4 354255.6	0.904 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1742.7 50736.0	737.2 1065.9	10228.3 10228.3	0.84	1458.3 143012.2	0.787 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	421.9 111825.9	196.1 2891.0	19048.4 18588.3	0.97	3694.9 362343.3	0.782 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	3030.1 147466.1	2249.8 3496.0	19140.4 19140.4	0.88	3577.6 350846.3	1.010 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2525.3 50736.0	711.4 1253.8	10228.3 10228.3	0.83	1402.8 137567.3	0.968 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	273.0 105834.5	679.3 3488.6	19209.8 18469.0	0.97	3696.2 362475.4	0.932 0.010	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3547.2 145639.9	1935.2 3493.5	19256.1 19117.2	0.88	3533.3 346503.2	1.037 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3308.4 48795.9	564.5 1275.7	10211.5 10175.2	0.81	1326.8 130119.2	1.062 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	85.5 120854.4	1043.4 3266.1	23855.5 22629.1	0.98	4450.0 436395.8	0.725 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4100.8 165126.9	2199.2 4104.6	23913.9 23446.7	0.88	4277.9 419520.0	1.006 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	4090.8 67524.0	705.7 1427.1	12061.7 11916.8	0.82	1685.1 165248.3	0.975 0.009	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4663.5 165126.9	2751.5 3708.3	23913.9 23446.7	0.85	4227.4 414568.6	0.931 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	4876.6 64226.2	923.0 1248.7	12061.7 11844.4	0.76	1568.5 153814.6	0.935 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	5235.1 165126.9	3756.0 3074.4	23913.9 23446.7	0.84	4169.5 408888.3	0.954 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	5667.4 64226.2	1218.3 1020.5	12061.7 11844.4	0.73	1430.5 140284.3	0.974 0.009	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	5817.6 148960.8	4087.0 2129.2	23449.2 23190.8	0.85	4103.6 402424.6	1.063 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	6466.0 58084.0	1302.1 737.2	11773.5 11693.4	0.74	1270.7 124614.7	1.105 0.010	NG

Y方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	170.8 112594.2	128.2 466.0	16948.6 17031.1	0.98	3380.2 331485.7	0.145 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	495.4 135967.0	938.7 1546.5	17031.1 17361.4	0.95	3377.1 331177.7	0.466 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	250.1 41293.9	285.2 430.2	8661.0 8911.5	0.94	1345.8 131973.4	0.329 0.003	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	217.2 87402.6	575.3 986.5	16535.7 16535.7	0.96	3380.0 331460.1	0.294 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	922.8 117837.3	1321.6 1626.6	16700.8 17113.7	0.92	3368.3 330314.5	0.501 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	618.2 37404.6	434.6 503.4	8222.5 8786.3	0.88	1339.6 131373.5	0.410 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	177.5 87402.6	700.9 1081.7	16535.7 16535.7	0.96	3380.2 331482.4	0.319 0.003	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1350.4 112594.2	1639.8 1977.6	16700.8 17031.1	0.90	3354.2 328930.5	0.614 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1058.8 35662.9	458.4 582.3	8473.1 8723.6	0.85	1325.5 129986.9	0.502 0.004	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	52.3 94794.5	511.1 1560.1	18036.1 18220.2	0.98	3697.2 362567.1	0.419 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1821.0 122116.7	1192.3 2442.9	18220.2 18772.3	0.91	3654.0 358336.2	0.710 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1551.7 39486.6	297.9 624.3	9796.1 9868.1	0.85	1468.8 144038.0	0.526 0.004	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	2301.7 122116.7	858.3 3256.2	18220.2 18772.3	0.91	3628.2 355805.9	0.946 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2098.9 39486.6	73.7 809.9	9724.1 9868.1	0.87	1435.6 140781.6	0.711 0.006	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2780.4 115355.0	859.5 3494.9	18746.8 18654.2	0.90	3596.5 352699.0	1.024 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	2645.0 35566.8	143.6 1018.7	9849.0 9704.0	0.84	1392.5 136558.6	0.888 0.007	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3282.0 131487.0	1184.5 3424.0	23563.5 22862.7	0.89	4339.8 425588.8	0.849 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	3206.9 46672.3	196.4 934.4	11771.9 11337.3	0.84	1791.8 175715.2	0.713 0.005	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3779.8 131487.0	1958.1 3007.9	23505.1 22862.7	0.86	4303.8 422059.7	0.764 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3769.6 44765.4	511.1 869.5	11699.5 11264.9	0.77	1726.8 169346.0	0.707 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	4268.1 131487.0	2848.6 2180.4	23563.5 22862.7	0.84	4263.6 418114.2	0.743 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	4325.5 44765.4	661.5 538.5	11699.5 11264.9	0.72	1652.4 162043.9	0.652 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	4746.0 134930.8	4206.3 1215.9	23255.4 22932.4	0.88	4219.5 413789.7	1.068 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	4871.7 47652.1	1582.2 361.7	11613.2 11372.8	0.80	1569.3 153892.1	1.150 0.010	NG

Y方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	167.7 107693.5	-67.3 -87.1	16948.6 17031.1	0.97	3380.2 331487.2	0.035 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	360.3 146642.6	-44.7 -49.0	17485.3 17196.3	0.95	3378.8 331342.4	0.035 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	376.7 146642.6	-8.8 -9.6	17485.3 17196.3	0.95	3378.6 331325.2	0.025 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	377.8 146642.6	1.2 -0.5	17485.3 17196.3	0.99	3378.6 331324.0	0.022 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	357.5 146642.6	43.5 46.0	17485.3 17196.3	0.95	3378.8 331345.3	0.034 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	170.8 107693.5	71.4 89.8	16948.6 17031.1	0.96	3380.2 331485.7	0.036 0.000	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	210.4 87402.6	-53.3 -44.3	16535.7 16535.7	0.96	3380.0 331464.2	0.028 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	522.7 135967.0	-38.8 -35.9	17361.4 16866.0	0.94	3376.7 331138.3	0.042 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	560.4 135967.0	-9.6 -10.2	17361.4 16866.0	0.94	3376.1 331080.0	0.036 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	562.1 135967.0	-0.5 -2.0	17361.4 16866.0	0.96	3376.0 331077.4	0.034 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	516.3 135967.0	34.0 28.1	17361.4 16866.0	0.94	3376.8 331147.7	0.040 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	217.2 87402.6	55.1 41.2	16535.7 16535.7	0.96	3380.0 331460.1	0.029 0.000	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	167.3 87402.6	-51.3 -52.8	16535.7 16535.7	0.96	3380.2 331487.4	0.025 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	588.6 132666.5	-37.7 -38.4	17320.1 16866.0	0.93	3375.6 331034.0	0.046 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	645.2 132666.5	-11.4 -13.9	17320.1 16866.0	0.94	3374.6 330934.4	0.042 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	647.7 132666.5	-2.9 -6.2	17320.1 16866.0	0.95	3374.5 330929.8	0.040 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	579.9 132666.5	28.7 23.1	17320.1 16866.0	0.94	3375.8 331048.3	0.042 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	177.5 87402.6	53.5 45.6	16535.7 16535.7	0.96	3380.2 331482.4	0.026 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	40.0 87702.3	-52.5 -55.3	18036.1 18220.2	0.98	3697.2 362568.5	0.017 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	551.5 140435.6	-42.3 -45.4	19048.4 18588.3	0.94	3693.2 362182.2	0.041 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	625.9 140435.6	-18.3 -22.9	19048.4 18588.3	0.94	3692.1 362070.4	0.040 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	630.1 140435.6	-10.2 -15.4	19048.4 18588.3	0.94	3692.0 362063.6	0.038 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	542.6 140435.6	18.7 11.8	19048.4 18588.3	0.95	3693.4 362194.6	0.034 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	52.3 87702.3	47.2 35.7	18036.1 18220.2	0.98	3697.2 362567.1	0.015 0.000	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	432.1 140435.6	-51.0 -51.8	19048.4 18588.3	0.94	3694.8 362332.1	0.037 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	519.3 140435.6	-31.8 -33.1	19048.4 18588.3	0.94	3693.7 362226.2	0.036 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	524.9 140435.6	-24.0 -26.2	19048.4 18588.3	0.94	3693.6 362218.8	0.035 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	421.9 140435.6	1.5 -2.8	19048.4 18588.3	0.99	3694.9 362343.3	0.023 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	52.3 87702.3	47.2 35.7	18036.1 18220.2	0.98	3697.2 362567.1	0.015 0.000	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	285.5 153118.1	-64.1 -49.2	19209.8 18469.0	0.96	3696.1 362466.5	0.032 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	381.9 132238.1	-37.7 -33.0	18932.0 18469.0	0.95	3695.3 362384.3	0.030 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	388.5 132238.1	-32.8 -28.0	18932.0 18469.0	0.95	3695.2 362377.9	0.029 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	273.0 153118.1	-13.2 -11.3	19209.8 18469.0	0.96	3696.2 362475.4	0.018 0.000	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	82.0 196994.4	-72.0 -79.1	23855.5 22629.1	0.98	4450.0 436396.3	0.021 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	200.1 150273.3	-38.1 -34.5	23213.1 22629.1	0.97	4449.7 436362.9	0.017 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	206.3 150273.3	-33.4 -30.3	23213.1 22629.1	0.96	4449.6 436360.4	0.016 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	85.5 196994.4	-19.6 -17.4	23855.5 22629.1	0.98	4450.0 436395.8	0.008 0.000	OK
3F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	20.0 150273.3	-38.4 -36.6	23213.1 22629.1	0.99	4450.1 436402.7	0.009 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	26.4 150273.3	-34.5 -32.8	23213.1 22629.1	0.99	4450.1 436402.4	0.009 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	500.5 112594.2	-155.3 -194.3	17031.1 17361.4	0.94	3377.0 331170.6	0.084 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	815.3 150481.8	-124.1 -132.8	17526.6 17444.0	0.93	3371.0 330580.7	0.083 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	856.0 150481.8	-13.5 -12.1	17526.6 17444.0	0.93	3370.0 330483.7	0.053 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	853.3 150481.8	29.9 31.2	17526.6 17444.0	0.93	3370.1 330490.4	0.058 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	809.8 150481.8	120.4 129.3	17526.6 17444.0	0.93	3371.1 330593.5	0.082 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	495.4 112594.2	147.2 185.8	17031.1 17361.4	0.94	3377.1 331177.7	0.081 0.001	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	933.4 94768.3	-121.7 -95.2	16700.8 17113.7	0.91	3368.0 330286.4	0.089 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1440.7 142948.5	-102.9 -88.3	17444.0 17278.8	0.91	3350.5 328571.4	0.111 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1542.3 142948.5	-11.1 -9.2	17444.0 17278.8	0.91	3346.1 328139.8	0.092 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1525.6 142948.5	27.2 24.5	17444.0 17278.8	0.90	3346.8 328212.9	0.096 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1421.1 142948.5	102.1 89.5	17444.0 17278.8	0.91	3351.3 328651.1	0.110 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	922.8 94768.3	116.1 92.9	16700.8 17113.7	0.91	3368.3 330314.5	0.087 0.000	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1365.5 94768.3	-118.6 -108.7	16700.8 17031.1	0.88	3353.6 328872.0	0.113 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2074.5 142948.5	-95.8 -86.2	17444.0 17361.4	0.89	3318.1 325398.6	0.145 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	2225.0 142948.5	-9.4 -6.9	17444.0 17402.7	0.89	3308.7 324476.7	0.130 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2200.1 142948.5	27.5 26.3	17444.0 17361.4	0.88	3310.3 324634.2	0.134 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	2047.4 142948.5	97.3 90.6	17444.0 17361.4	0.88	3319.8 325557.3	0.144 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1350.4 94768.3	113.7 107.8	16700.8 17031.1	0.88	3354.2 328930.5	0.111 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1842.9 94794.5	-114.8 -100.0	18220.2 18772.3	0.87	3653.0 358233.8	0.129 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2586.6 147466.1	-97.9 -77.9	19140.4 19232.5	0.88	3610.1 354027.5	0.159 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2783.6 147466.1	-5.6 -2.5	19140.4 19232.5	0.90	3596.3 352676.1	0.147 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2749.4 147466.1	32.5 29.6	19140.4 19232.5	0.87	3598.8 352917.9	0.151 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	2551.8 147466.1	107.5 90.6	19140.4 19186.5	0.88	3612.4 354255.6	0.159 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1821.0 94794.5	110.5 104.4	18220.2 18772.3	0.87	3654.0 358336.2	0.126 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	2324.4 94794.5	-102.3 -82.3	18220.2 18772.3	0.86	3626.8 355671.5	0.152 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3079.6 147466.1	-69.8 -44.2	19140.4 19232.5	0.88	3573.7 350460.3	0.178 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3326.5 147466.1	3.9 4.6	19140.4 19232.5	0.86	3553.1 348440.6	0.175 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	3280.2 147466.1	37.0 25.0	19140.4 19232.5	0.87	3557.1 348830.9	0.180 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	3030.1 147466.1	95.2 64.2	19140.4 19140.4	0.88	3577.6 350846.3	0.181 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	2301.7 94794.5	108.3 96.6	18220.2 18772.3	0.85	3628.2 355805.9	0.152 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2795.2 120604.4	-86.8 -61.2	18746.8 18654.2	0.87	3595.5 352593.8	0.171 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3610.2 157075.0	-59.0 -35.4	19256.1 19163.5	0.88	3527.5 345927.4	0.203 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3901.9 142104.6	13.1 7.9	19070.9 19209.8	0.87	3498.9 343129.3	0.208 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3843.4 142104.6	35.8 25.6	19070.9 19163.5	0.86	3504.8 343708.2	0.210 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3547.2 157075.0	101.3 61.7	19256.1 19117.2	0.88	3533.3 346503.2	0.210 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2780.4 120604.4	111.8 78.1	18746.8 18654.2	0.87	3596.5 352699.0	0.176 0.000	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3279.4 173393.4	-91.8 -106.0	23563.5 22862.7	0.87	4340.0 425606.4	0.165 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	4185.2 202290.5	-56.5 -60.2	23913.9 23563.5	0.86	4270.8 418818.2	0.189 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4531.4 165126.9	12.5 9.7	23446.7 23563.5	0.85	4239.9 415787.8	0.196 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4460.8 165126.9	34.1 26.9	23446.7 23563.5	0.85	4246.4 416425.6	0.197 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4100.8 202290.5	102.0 100.2	23913.9 23446.7	0.86	4277.9 419520.0	0.195 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3282.0 173393.4	120.1 134.0	23563.5 22862.7	0.87	4339.8 425588.8	0.170 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3757.4 169184.4	-71.3 -74.8	23505.1 22862.7	0.85	4305.5 422229.5	0.179 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4770.9 202290.5	-37.5 -40.3	23913.9 23446.7	0.85	4217.1 413551.5	0.211 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5163.0 157437.7	13.1 11.7	23329.9 23563.5	0.83	4177.2 409641.0	0.224 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	5079.3 157437.7	31.2 28.4	23329.9 23446.7	0.83	4186.0 410501.6	0.224 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4663.5 202290.5	83.3 85.9	23913.9 23446.7	0.85	4227.4 414568.6	0.216 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3779.8 169184.4	98.7 105.0	23505.1 22862.7	0.85	4303.8 422059.7	0.186 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	4221.7 173393.4	-53.2 -57.0	23563.5 22862.7	0.85	4267.6 418510.0	0.196 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	5368.5 202290.5	-12.9 -18.8	23913.9 23505.1	0.86	4155.0 407468.1	0.232 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5796.1 157437.7	17.1 17.5	23329.9 23563.5	0.81	4106.1 402675.6	0.252 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5698.7 157437.7	27.9 29.9	23329.9 23563.5	0.82	4117.6 403799.9	0.250 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	5235.1 202290.5	66.6 78.8	23913.9 23446.7	0.85	4169.5 408888.3	0.239 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	4268.1 173393.4	91.2 99.4	23563.5 22862.7	0.85	4263.6 418114.2	0.206 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	4670.6 152810.3	-2.7 -28.9	23255.4 22932.4	0.90	4226.8 414502.6	0.210 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	5981.1 165298.5	20.2 10.5	23449.2 23255.4	0.86	4083.8 400487.8	0.261 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6431.5 148960.8	18.5 22.2	23190.8 23255.4	0.81	4026.6 394875.0	0.282 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6319.9 148960.8	21.3 29.5	23190.8 23255.4	0.82	4041.2 396304.2	0.278 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	5817.6 165298.5	22.5 57.5	23449.2 23190.8	0.87	4103.6 402424.6	0.263 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	4746.0 152810.3	40.1 77.0	23255.4 22932.4	0.87	4219.5 413789.7	0.222 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	257.7 34040.0	-80.6 -120.8	8661.0 8911.5	0.93	1345.7 131966.1	0.114 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	276.3 44623.3	-85.1 -90.1	9005.5 8974.2	0.92	1345.5 131947.5	0.093 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	279.2 45823.0	-1.0 0.4	9036.8 9005.5	0.98	1345.5 131944.5	0.032 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	300.7 43470.1	40.0 39.2	8974.2 8974.2	0.92	1345.2 131921.0	0.061 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	293.7 41293.9	62.5 74.0	8911.5 8942.9	0.92	1345.3 131928.8	0.084 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	250.1 34040.0	65.8 99.5	8661.0 8911.5	0.93	1345.8 131973.4	0.098 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	633.8 25248.2	-54.6 -42.8	8222.5 8786.3	0.86	1339.3 131336.8	0.113 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	674.0 42361.1	-74.2 -69.6	8942.9 8911.5	0.88	1338.3 131238.1	0.125 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	726.5 45823.0	-0.9 -0.5	9036.8 8942.9	0.90	1336.9 131100.2	0.082 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	707.7 41293.9	38.9 37.5	8911.5 8911.5	0.87	1337.4 131150.8	0.105 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	639.5 37404.6	50.7 47.6	8786.3 8848.9	0.87	1339.1 131323.3	0.106 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	618.2 25248.2	44.9 36.5	8222.5 8786.3	0.86	1339.6 131373.5	0.105 0.000	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1083.0 29784.5	-74.5 -63.2	8473.1 8723.6	0.82	1324.5 129889.6	0.175 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	1172.0 44623.3	-83.7 -73.1	9005.5 8974.2	0.85	1320.7 129512.7	0.185 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	1278.1 45823.0	2.0 2.1	9036.8 9005.5	0.84	1315.7 129024.9	0.143 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	1212.7 43470.1	42.4 39.8	8974.2 8974.2	0.84	1318.8 129330.4	0.162 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	1076.7 41293.9	64.4 56.2	8911.5 8942.9	0.85	1324.8 129914.9	0.162 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1058.8 29784.5	61.9 54.8	8473.1 8723.6	0.82	1325.5 129886.9	0.164 0.000	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1583.8 37689.7	-83.8 -85.2	9796.1 9868.1	0.80	1467.1 143874.4	0.209 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1897.4 50736.0	-94.5 -87.5	10228.3 10228.3	0.81	1449.0 142094.6	0.238 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2067.0 50736.0	6.6 7.6	10228.3 10228.3	0.81	1437.8 140998.5	0.206 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1960.4 50736.0	51.4 50.2	10228.3 10228.3	0.81	1444.9 141698.5	0.220 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1742.7 50736.0	81.4 79.2	10228.3 10228.3	0.82	1458.3 143012.2	0.216 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1551.7 37689.7	72.6 78.3	9796.1 9868.1	0.80	1468.8 144038.0	0.202 0.001	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2133.3 36012.8	-71.8 -70.7	9724.1 9868.1	0.76	1433.2 140544.5	0.258 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2732.9 50736.0	-79.7 -66.2	10228.3 10228.3	0.79	1384.6 135787.6	0.311 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2964.1 50736.0	14.8 13.4	10228.3 10228.3	0.77	1362.7 133640.0	0.298 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2818.8 50736.0	55.1 47.8	10228.3 10228.3	0.78	1376.7 135010.6	0.306 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2525.3 50736.0	80.6 70.1	10228.3 10228.3	0.79	1402.8 137567.3	0.291 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2098.9 36012.8	70.1 74.7	9724.1 9868.1	0.77	1435.6 140781.6	0.256 0.001	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	2676.6 38997.6	-67.5 -64.0	9849.0 9704.0	0.74	1389.7 136284.2	0.312 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3571.5 50107.7	-66.5 -53.1	10211.5 10175.2	0.76	1296.8 127168.9	0.387 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 530	3864.6 50107.7	18.7 13.7	10211.5 10211.5	0.76	1260.5 123615.6	0.389 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3677.6 50107.7	51.9 42.6	10211.5 10175.2	0.75	1284.0 125915.2	0.389 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 537	3308.4 50107.7	84.0 65.4	10211.5 10175.2	0.77	1326.8 130119.2	0.371 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	601 629	2645.0 38997.6	78.4 74.5	9849.0 9704.0	0.75	1392.5 136558.6	0.314 0.001	OK
4F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	3232.1 61164.2	-82.2 -95.5	11771.9 11337.3	0.79	1789.1 175452.3	0.325 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	4404.8 74929.9	-82.8 -84.3	12061.7 11953.0	0.76	1640.9 160920.7	0.403 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	4771.4 72968.2	22.2 19.2	12025.5 11989.3	0.76	1585.3 155461.6	0.407 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 548	4538.1 74929.9	65.3 63.4	12061.7 11953.0	0.76	1621.2 158986.3	0.406 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	4090.8 74929.9	107.2 106.5	12061.7 11916.8	0.77	1685.1 165248.3	0.388 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 667	3206.9 61164.2	95.2 106.6	11771.9 11337.3	0.78	1791.8 175715.2	0.328 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3785.6 58316.1	-64.0 -68.0	11699.5 11264.9	0.75	1724.8 169149.9	0.364 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	5242.0 74929.9	-63.3 -60.6	12061.7 11916.8	0.74	1507.3 147814.4	0.466 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	5678.9 72968.2	22.3 19.6	12025.5 11953.0	0.74	1428.3 140072.8	0.484 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	5397.8 74929.9	58.2 54.7	12061.7 11916.8	0.74	1479.9 145124.5	0.477 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	4876.6 74929.9	91.1 88.8	12061.7 11844.4	0.75	1568.5 153814.6	0.449 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	3769.6 58316.1	79.9 85.0	11699.5 11264.9	0.75	1726.8 169346.0	0.370 0.001	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	4327.5 58316.1	-46.7 -51.3	11699.5 11264.9	0.74	1652.1 162014.9	0.405 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	6088.6 74929.9	-34.1 -42.7	12061.7 11916.8	0.74	1348.6 132250.6	0.529 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	6590.0 72968.2	22.7 23.2	12025.5 11953.0	0.70	1244.9 122083.4	0.560 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 555	6257.9 74929.9	45.4 53.8	12061.7 11916.8	0.73	1314.0 128857.3	0.547 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 569	5667.4 74929.9	73.9 82.7	12061.7 11844.4	0.74	1430.5 140284.3	0.512 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 681	4325.5 58316.1	75.0 80.1	11699.5 11264.9	0.74	1652.4 162043.9	0.416 0.000	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	4854.2 55176.2	3.8 -18.2	11613.2 11372.8	0.88	1572.1 154168.9	0.436 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	6948.8 61227.8	10.2 -11.4	11773.5 11693.4	0.98	1170.3 114762.5	0.601 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	7510.1 61227.8	14.7 25.2	11773.5 11733.4	0.72	1053.5 103311.1	0.651 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	7120.3 61227.8	17.9 43.4	11773.5 11693.4	0.76	1134.6 111263.6	0.628 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 598	6466.0 61227.8	12.4 55.7	11773.5 11693.4	0.80	1270.7 124614.7	0.578 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	614 660	4871.7 55176.2	19.6 53.0	11613.2 11372.8	0.80	1569.3 153892.1	0.452 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	495.8 112594.2	-726.0 -1427.6	16948.6 17031.1	0.95	3377.1 331177.2	0.432 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	414.3 135967.0	-398.3 -792.3	17031.1 17361.4	0.96	3378.1 331282.8	0.250 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	34.0 41293.9	-92.1 -183.9	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132088.6	0.138 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1109.2 87402.6	-1034.2 -1392.1	16535.7 16535.7	0.90	3362.8 329775.1	0.443 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	761.1 117837.3	-969.7 -1351.7	16700.8 17113.7	0.93	3372.2 330702.2	0.420 0.004	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1799.1 87402.6	-1189.7 -1649.1	16535.7 16535.7	0.88	3333.6 326917.8	0.545 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1117.7 112594.2	-1206.8 -1613.0	16700.8 17031.1	0.91	3362.5 329748.3	0.507 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2555.0 94794.5	-725.3 -1961.2	18036.1 18220.2	0.89	3612.2 354235.0	0.626 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1506.3 122116.7	-1159.1 -2213.7	18220.2 18772.3	0.92	3667.6 359673.2	0.638 0.006	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3362.1 87702.3	150.3 -2515.5	18036.1 18036.1	0.91	3550.0 348136.2	0.829 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1865.5 122116.7	-765.4 -3192.9	18220.2 18772.3	0.92	3651.9 358126.8	0.912 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4165.3 86616.2	-311.8 -3221.5	18561.6 18006.0	0.88	3471.3 340416.3	1.037 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2213.3 115355.0	-856.0 -3523.1	18746.8 18654.2	0.91	3633.4 356315.5	1.007 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	4996.2 95684.9	-539.8 -2680.7	23446.7 21928.3	0.86	4194.5 411342.7	0.776 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	2607.7 131487.0	-1142.5 -3363.9	23563.5 22862.7	0.91	4380.5 429576.1	0.813 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	5824.8 95684.9	-1259.0 -2413.9	23329.9 21928.3	0.81	4102.7 402340.9	0.735 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3000.7 131487.0	-1908.4 -2994.9	23505.1 22862.7	0.88	4357.9 427363.3	0.735 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6639.8 95684.9	-2247.7 -1608.9	23446.7 21928.3	0.77	3998.7 392141.6	0.723 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3380.5 131487.0	-2681.4 -2186.9	23563.5 22862.7	0.85	4333.1 424930.4	0.676 0.006	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	7435.6 117329.9	-3905.0 -504.7	23190.8 22544.7	0.86	3884.1 380896.0	1.134 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	3738.8 134930.8	-4310.4 -1293.4	23255.4 22932.4	0.89	4307.0 422369.2	1.051 0.010	NG

Y方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	652.7 123455.2	-1068.9 -1904.9	17485.3 17196.3	0.94	3374.5 330920.5	0.572 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	607.9 142948.5	-298.6 -563.3	17526.6 17444.0	0.95	3375.3 331000.9	0.194 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	179.3 43470.1	3.6 -53.7	9005.5 8974.2	0.97	1346.3 132030.4	0.059 0.000	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1362.1 103105.9	-1331.7 -1640.3	17361.4 16866.0	0.90	3353.7 328884.9	0.521 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	994.2 129484.7	-943.6 -1353.0	17444.0 17278.8	0.93	3366.3 330119.8	0.431 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	248.3 41293.9	-200.9 -300.6	8942.9 8911.5	0.94	1345.8 131975.0	0.238 0.002	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2171.7 103105.9	-1574.6 -2009.8	17320.1 16866.0	0.87	3312.1 324810.8	0.657 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1412.6 135967.0	-1401.0 -1673.3	17444.0 17361.4	0.91	3351.7 328685.4	0.535 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	196.4 43470.1	-427.6 -455.7	9005.5 8974.2	0.93	1346.2 132018.3	0.340 0.003	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3069.3 111825.9	-1072.2 -2348.3	19048.4 18588.3	0.88	3574.5 350540.9	0.739 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	1998.9 155038.0	-1627.3 -2619.5	19140.4 19232.5	0.91	3645.2 357468.3	0.756 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4039.0 111825.9	-574.0 -2882.0	19048.4 18588.3	0.89	3484.8 341739.7	0.934 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2668.3 155038.0	-2127.4 -3465.6	19140.4 19232.5	0.89	3604.5 353478.8	0.992 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	5054.1 105834.5	-823.8 -3273.8	19209.8 18469.0	0.86	3364.6 329952.7	1.076 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3302.0 149308.8	-1845.7 -3515.2	19256.1 19163.5	0.89	3555.2 348647.8	1.034 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	6102.1 210854.4	-1157.0 -3298.7	23855.5 22629.1	0.85	4068.9 399020.4	0.932 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	3852.5 173393.4	-2127.2 -4086.1	23913.9 23563.5	0.89	4298.1 421503.0	0.996 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	7156.6 120854.4	-1745.8 -2891.5	23797.1 22629.1	0.80	3925.7 384984.1	0.872 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4410.2 165126.9	-2651.9 -3681.2	23913.9 23446.7	0.86	4251.0 416875.9	0.919 0.009	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	8222.7 120854.4	-2925.1 -2198.5	23855.5 22629.1	0.77	3757.9 368523.0	0.908 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	4980.1 169184.4	-3676.8 -3071.8	23913.9 23505.1	0.84	4196.2 411503.6	0.929 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	9308.6 128647.7	-3571.5 -1046.0	23449.2 22803.2	0.83	3563.0 349410.4	1.123 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	5569.9 152810.3	-4114.5 -2088.9	23449.2 23255.4	0.86	4132.5 405257.1	1.061 0.010	NG

Y方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	701.6 123455.2	-1076.6 -1916.7	17485.3 17196.3	0.94	3373.5 330826.3	0.577 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	638.3 142948.5	-302.8 -553.6	17526.6 17444.0	0.95	3374.7 330947.1	0.193 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	165.8 44623.3	20.6 -32.2	9036.8 9005.5	0.99	1346.4 132039.1	0.042 0.000	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1463.9 103105.9	-1335.4 -1640.9	17361.4 16866.0	0.89	3349.5 328475.4	0.526 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1088.8 129484.7	-961.7 -1368.6	17444.0 17278.8	0.92	3363.4 329838.9	0.439 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	263.6 42361.1	-195.4 -291.0	9036.8 8942.9	0.93	1345.6 131960.4	0.233 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2322.9 103105.9	-1578.2 -2009.9	17320.1 16866.0	0.87	3302.3 323843.0	0.664 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	1576.0 139392.2	-1425.4 -1690.7	17444.0 17402.7	0.90	3344.6 327989.9	0.547 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	231.0 44623.3	-425.2 -452.4	9036.8 9005.5	0.93	1345.9 131990.6	0.340 0.003	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3268.6 111825.9	-1078.0 -2343.9	19048.4 18588.3	0.88	3558.1 348928.5	0.747 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2234.3 155038.0	-1634.3 -2629.5	19140.4 19232.5	0.90	3632.2 356196.2	0.768 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4285.1 111825.9	-605.2 -2872.2	19048.4 18588.3	0.88	3458.1 339123.7	0.943 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2971.3 155038.0	-2161.1 -3454.4	19140.4 19232.5	0.89	3582.2 351297.4	1.001 0.010	NG
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	5345.3 105834.5	-834.5 -3243.6	18932.0 18469.0	0.86	3325.2 326086.0	1.083 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3669.5 153118.1	-1873.3 -3484.8	19070.9 19209.8	0.88	3521.9 345376.0	1.043 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	6463.3 120854.4	-1167.1 -3290.2	23213.1 22629.1	0.84	4022.4 394463.3	0.944 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4330.3 173393.4	-2152.7 -4063.6	23446.7 23563.5	0.88	4258.1 417577.4	1.008 0.010	NG
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	7583.1 120854.4	-1747.3 -2882.5	23213.1 22629.1	0.80	3861.4 378671.8	0.887 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	4992.4 173393.4	-2668.2 -3661.4	23329.9 23563.5	0.85	4194.9 411380.5	0.937 0.009	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	8704.1 120854.4	-2916.2 -2199.2	23213.1 22629.1	0.76	3674.5 360342.5	0.925 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5656.8 173393.4	-3659.4 -3065.3	23329.9 23563.5	0.83	4122.5 404277.6	0.951 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	9828.6 128647.7	-3473.3 -1068.7	23061.6 22803.2	0.82	3461.1 339418.6	1.123 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6326.0 152810.3	-4030.1 -2123.1	23190.8 23255.4	0.84	4040.4 396226.1	1.071 0.010	NG

Y 方向負加力時 47ル-Δ

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	700.6 123455.2	-1076.4 -1913.5	17485.3 17196.3	0.94	3373.5 330828.3	0.576 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	642.3 142948.5	-278.5 -535.8	17526.6 17444.0	0.95	3374.6 330939.7	0.188 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	182.6 43470.1	27.2 -19.3	8974.2 8974.2	0.99	1346.3 132028.2	0.040 0.000	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1462.8 103105.9	-1334.2 -1638.8	17361.4 16866.0	0.89	3349.6 328479.8	0.525 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1072.8 129484.7	-928.3 -1333.3	17444.0 17278.8	0.92	3363.9 329888.2	0.429 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	242.6 41293.9	-186.8 -285.5	8911.5 8911.5	0.94	1345.8 131980.3	0.227 0.002	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2321.3 103105.9	-1581.2 -2006.0	17320.1 16866.0	0.87	3302.4 323853.8	0.663 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1534.1 135967.0	-1375.0 -1644.9	17444.0 17361.4	0.90	3346.5 328175.9	0.532 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	178.4 43470.1	-400.5 -432.7	8974.2 8974.2	0.94	1346.3 132031.0	0.323 0.003	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3267.2 111825.9	-1083.1 -2340.9	19048.4 18588.3	0.87	3558.2 348940.3	0.746 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2158.2 155038.0	-1611.2 -2575.9	19140.4 19232.5	0.90	3636.5 356623.0	0.752 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4281.6 111825.9	-605.9 -2867.1	19048.4 18588.3	0.88	3458.5 339162.1	0.941 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2888.8 155038.0	-2150.4 -3457.2	19140.4 19232.5	0.89	3588.5 351914.5	0.998 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	5340.8 105834.5	-833.4 -3243.7	18932.0 18469.0	0.86	3325.8 326147.2	1.083 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3578.2 149308.8	-1864.1 -3491.9	19070.9 19163.5	0.88	3530.5 346221.0	1.040 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	6459.2 120854.4	-1167.6 -3291.2	23213.1 22629.1	0.84	4022.9 394516.4	0.944 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4227.9 173393.4	-2147.1 -4068.4	23446.7 23563.5	0.88	4267.1 418457.4	1.006 0.010	NG
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	7578.8 120854.4	-1748.6 -2881.8	23213.1 22629.1	0.80	3862.1 378737.9	0.887 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	4878.5 165126.9	-2662.9 -3662.9	23329.9 23446.7	0.85	4206.4 412509.4	0.931 0.009	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	8699.6 120854.4	-2917.8 -2197.8	23213.1 22629.1	0.76	3675.3 360420.2	0.925 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5530.2 173393.4	-3667.9 -3064.9	23329.9 23563.5	0.84	4137.0 405698.6	0.949 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	9824.8 128647.7	-3474.0 -1067.3	23061.6 22803.2	0.82	3461.9 339494.3	1.123 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6184.9 152810.3	-4045.8 -2108.5	23190.8 23255.4	0.85	4058.5 397999.3	1.069 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	657.2 123455.2	-1071.8 -1903.2	17485.3 17196.3	0.94	3374.4 330912.1	0.572 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	604.5 142948.5	-274.9 -545.2	17526.6 17444.0	0.95	3375.3 331006.8	0.189 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	186.7 42361.1	11.7 -38.9	8911.5 8942.9	0.98	1346.3 132025.3	0.049 0.000	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1372.1 103105.9	-1329.9 -1634.6	17361.4 16866.0	0.90	3353.3 328846.3	0.520 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	962.5 129484.7	-906.6 -1311.0	17444.0 17278.8	0.93	3367.2 330208.1	0.418 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	211.1 39277.2	-189.5 -291.4	8786.3 8848.9	0.94	1346.1 132007.1	0.228 0.002	OK
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2185.7 103105.9	-1583.7 -1999.8	17320.1 16866.0	0.87	3311.3 324724.0	0.655 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1345.6 135967.0	-1345.2 -1614.4	17444.0 17361.4	0.91	3354.3 328948.6	0.516 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	122.1 42361.1	-393.9 -427.6	8911.5 8942.9	0.95	1346.7 132062.8	0.316 0.003	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3088.3 111825.9	-1087.8 -2338.4	19048.4 18588.3	0.88	3573.0 350392.0	0.737 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	1884.9 151181.0	-1589.7 -2537.9	19140.4 19186.5	0.91	3650.9 358033.7	0.730 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4059.5 111825.9	-579.8 -2866.6	19048.4 18588.3	0.89	3482.6 341527.9	0.931 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	2543.8 147466.1	-2113.6 -3466.0	19140.4 19140.4	0.89	3612.9 354307.5	0.986 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	5077.3 105834.5	-821.2 -3270.2	19209.8 18469.0	0.86	3361.5 329652.7	1.077 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3164.2 145639.9	-1833.5 -3525.9	19256.1 19117.2	0.89	3566.8 349786.0	1.031 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	6110.3 120854.4	-1158.8 -3301.4	23855.5 22629.1	0.85	4067.8 398919.3	0.933 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	3712.2 165126.9	-2120.9 -4093.5	23913.9 23446.7	0.89	4309.0 422568.5	0.992 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	7147.2 120854.4	-1749.2 -2889.0	23797.1 22629.1	0.80	3927.1 385117.9	0.871 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4268.1 165126.9	-2650.2 -3682.6	23913.9 23446.7	0.86	4263.6 418114.1	0.914 0.009	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	8192.8 120854.4	-2931.6 -2194.5	23855.5 22629.1	0.77	3762.9 369016.3	0.908 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4836.8 165126.9	-3685.3 -3067.9	23913.9 23446.7	0.84	4210.6 412915.6	0.926 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	9257.0 128647.7	-3581.1 -1038.8	23449.2 22803.2	0.83	3572.8 350371.2	1.123 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	5425.1 148960.8	-4130.5 -2074.7	23449.2 23190.8	0.86	4148.8 406854.4	1.059 0.010	NG

Y 方向負加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	491.1 112594.2	-730.3 -1426.7	16948.6 17031.1	0.95	3377.1 331183.9	0.432 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	409.7 135967.0	-396.6 -784.7	17031.1 17361.4	0.96	3378.2 331288.3	0.247 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	34.2 41293.9	-87.6 -177.2	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132088.6	0.133 0.001	OK
9F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1097.8 87402.6	-1030.1 -1380.3	16535.7 16535.7	0.90	3363.1 329810.9	0.439 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	750.1 117837.3	-960.9 -1334.8	16700.8 17113.7	0.93	3372.5 330726.1	0.415 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	GM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1782.0 87402.6	-1203.0 -1631.5	16535.7 16535.7	0.88	3334.5 327005.1	0.539 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1098.5 112594.2	-1200.9 -1583.9	16700.8 17031.1	0.91	3363.1 329808.8	0.498 0.005	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2538.0 94794.5	-755.9 -1945.2	18036.1 18220.2	0.89	3613.3 354345.5	0.620 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1471.8 122116.7	-1145.2 -2160.8	18220.2 18772.3	0.92	3669.0 359804.6	0.623 0.006	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3351.7 87702.3	137.2 -2485.2	18036.1 18036.1	0.91	3550.9 348225.7	0.820 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1824.2 122116.7	-770.0 -3151.8	18220.2 18772.3	0.92	3653.9 358321.4	0.900 0.009	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4173.8 86616.2	-304.7 -3213.2	18561.6 18006.0	0.88	3470.4 340325.9	1.035 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2157.3 115355.0	-850.5 -3523.6	18746.8 18654.2	0.92	3636.6 356627.7	1.004 0.010	NG
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	5043.9 95684.9	-544.6 -2687.6	23446.7 21928.3	0.86	4189.6 410861.9	0.780 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	2525.8 131487.0	-1146.3 -3368.6	23563.5 22862.7	0.91	4384.8 429998.4	0.811 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	5916.0 95684.9	-1262.5 -2408.0	23329.9 21928.3	0.81	4091.8 401265.3	0.737 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	2891.1 131487.0	-1913.4 -2990.0	23505.1 22862.7	0.88	4364.5 428011.3	0.730 0.007	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6779.1 95684.9	-2264.4 -1603.7	23446.7 21928.3	0.77	3979.6 390265.2	0.732 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3241.6 131487.0	-2694.3 -2180.8	23563.5 22862.7	0.86	4342.5 425853.8	0.674 0.006	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	7624.3 117329.9	-3883.8 -492.3	23190.8 22544.7	0.86	3855.0 378043.4	1.138 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	3570.4 134930.8	-4316.6 -1280.8	23255.4 22932.4	0.89	4319.6 423605.1	1.047 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	GM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	495.8 107693.5	-153.2 -187.6	16948.6 17031.1	0.94	3377.1 331177.2	0.082 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	652.7 146642.6	-136.3 -147.5	17485.3 17196.3	0.94	3374.5 330920.5	0.079 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	701.6 146642.6	-23.0 -21.6	17485.3 17196.3	0.93	3373.5 330826.3	0.047 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	700.6 146642.6	17.6 17.9	17485.3 17196.3	0.93	3373.5 330828.3	0.046 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	548 597	657.2 146642.6	123.1 135.1	17485.3 17196.3	0.94	3374.4 330912.1	0.076 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 625	491.1 107693.5	140.4 174.9	16948.6 17031.1	0.94	3377.1 331183.9	0.078 0.001	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1109.2 87402.6	-123.1 -94.6	16535.7 16535.7	0.90	3362.8 329775.1	0.100 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1362.1 135967.0	-113.3 -94.2	17361.4 16866.0	0.91	3353.7 328884.9	0.112 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1463.9 135967.0	-18.3 -14.1	17361.4 16866.0	0.91	3349.5 328475.4	0.092 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1462.8 135967.0	17.5 17.7	17361.4 16866.0	0.90	3349.6 328479.8	0.091 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	569 653	1372.1 135967.0	106.0 92.3	17361.4 16866.0	0.91	3353.3 328846.3	0.110 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1097.8 87402.6	113.9 92.4	16535.7 16535.7	0.90	3363.1 329810.9	0.097 0.000	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1799.1 87402.6	-123.2 -108.1	16535.7 16535.7	0.87	3333.6 326917.8	0.141 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2171.7 132666.5	-107.7 -93.4	17320.1 16866.0	0.88	3312.1 324810.8	0.157 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2322.9 132666.5	-15.0 -9.0	17320.1 16866.0	0.89	3302.3 323843.0	0.142 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2321.3 132666.5	18.8 21.4	17320.1 16866.0	0.88	3302.4 323853.8	0.143 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	576 653	2185.7 132666.5	105.0 99.8	17320.1 16866.0	0.87	3311.3 324724.0	0.157 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 709	1782.0 87402.6	113.5 110.2	16535.7 16535.7	0.86	3334.5 327005.1	0.137 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2555.0 87702.3	-119.7 -97.6	18036.1 18220.2	0.85	3612.2 354235.0	0.170 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3069.3 140435.6	-100.6 -82.5	19048.4 18588.3	0.87	3574.5 350540.9	0.189 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3268.6 140435.6	-6.3 2.0	19048.4 18588.3	0.95	3558.1 348928.5	0.177 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3267.2 140435.6	27.1 32.6	19048.4 18588.3	0.86	3558.2 348940.3	0.184 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3088.3 140435.6	115.1 111.2	19048.4 18588.3	0.85	3573.0 350392.0	0.193 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 709	2538.0 87702.3	116.9 114.8	18036.1 18220.2	0.83	3613.3 354345.5	0.168 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3362.1 87702.3	-102.9 -83.1	18036.1 18036.1	0.82	3550.0 348136.2	0.210 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4039.0 140435.6	-77.5 -59.3	19048.4 18588.3	0.85	3484.8 341739.7	0.236 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4285.1 140435.6	12.9 16.8	19048.4 18588.3	0.85	3458.1 339123.7	0.234 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4281.6 140435.6	45.9 43.8	19048.4 18588.3	0.83	3458.5 339162.1	0.241 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	4059.5 140435.6	128.9 114.4	19048.4 18588.3	0.84	3482.6 341527.9	0.249 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 738	3351.7 87702.3	118.2 116.9	18036.1 18036.1	0.81	3550.9 348225.7	0.213 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4165.3 110441.1	-102.3 -72.9	18561.6 18006.0	0.83	3471.3 340416.3	0.255 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	5054.1 153118.1	-72.0 -42.6	19209.8 18469.0	0.86	3364.6 329952.7	0.291 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	5345.3 132238.1	26.2 19.0	18932.0 18469.0	0.83	3325.2 326086.0	0.296 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 671	5340.8 132238.1	46.1 37.2	18932.0 18469.0	0.82	3325.8 326147.2	0.300 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	5077.3 153118.1	150.5 97.7	19209.8 18469.0	0.85	3361.5 329652.7	0.311 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 742	4173.8 110441.1	152.1 109.5	18561.6 18006.0	0.83	3470.4 340325.9	0.267 0.000	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	4996.2 165126.9	-122.8 -137.6	23446.7 21928.3	0.84	4194.5 411342.7	0.254 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	6102.1 196994.4	-85.3 -92.4	23855.5 22629.1	0.83	4068.9 399020.4	0.287 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	6463.3 150273.3	28.3 24.7	23213.1 22629.1	0.81	4022.4 394463.3	0.291 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	6459.2 150273.3	47.7 40.9	23213.1 22629.1	0.81	4022.9 394516.4	0.294 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	6110.3 196994.4	179.3 186.2	23855.5 22629.1	0.83	4067.8 398919.3	0.306 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	5043.9 165126.9	185.0 203.7	23446.7 21928.3	0.83	4189.6 410861.9	0.269 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	5824.8 157437.7	-98.4 -101.8	23329.9 21928.3	0.81	4102.7 402340.9	0.285 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	7156.6 191903.6	-62.8 -65.8	23797.1 22629.1	0.81	3925.7 384984.1	0.329 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	7583.1 150273.3	29.8 26.8	23213.1 22629.1	0.79	3861.4 378671.8	0.341 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	7578.8 150273.3	46.3 42.5	23213.1 22629.1	0.78	3862.1 378737.9	0.344 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 681	7147.2 191903.6	156.9 161.0	23797.1 22629.1	0.81	3927.1 385117.9	0.346 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 766	5916.0 157437.7	157.7 165.8	23329.9 21928.3	0.81	4091.8 401265.3	0.301 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6639.8 165126.9	-89.5 -87.9	23446.7 21928.3	0.80	3998.7 392141.6	0.320 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	8222.7 196994.4	-43.4 -47.0	23855.5 22629.1	0.80	3757.9 368523.0	0.372 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	8704.1 150273.3	35.8 33.4	23213.1 22629.1	0.77	3674.5 360342.5	0.391 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	8699.6 150273.3	44.3 44.2	23213.1 22629.1	0.76	3675.3 360420.2	0.392 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 681	8192.8 196994.4	147.8 157.7	23855.5 22629.1	0.80	3762.9 369016.3	0.392 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 766	6779.1 165126.9	169.2 166.3	23446.7 21928.3	0.80	3979.6 390265.2	0.341 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	7435.6 148960.8	7.2 -45.7	23190.8 22544.7	0.91	3884.1 380896.0	0.340 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	9308.6 165298.5	29.6 -4.8	23449.2 22803.2	0.90	3563.0 349410.4	0.415 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	9828.6 141685.7	33.6 37.1	23061.6 22803.2	0.75	3461.1 339418.6	0.438 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 660	9824.8 141685.7	36.4 42.2	23061.6 22803.2	0.75	3461.9 339494.3	0.439 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 660	9257.0 165298.5	44.9 113.3	23449.2 22803.2	0.83	3572.8 350371.2	0.428 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 691	7624.3 148960.8	15.5 115.1	23190.8 22544.7	0.87	3855.0 378043.4	0.362 0.000	OK

Y方向負加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	414.3 112594.2	-186.1 -231.6	17031.1 17361.4	0.95	3378.1 331282.8	0.089 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	607.9 150481.8	-161.6 -174.1	17526.6 17444.0	0.94	3375.3 331000.9	0.083 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	638.3 150481.8	-20.2 -20.0	17526.6 17444.0	0.94	3374.7 330947.1	0.042 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	642.3 150481.8	41.4 42.0	17526.6 17444.0	0.94	3374.6 330939.7	0.048 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	541 555	604.5 150481.8	160.9 171.6	17526.6 17444.0	0.94	3375.3 331006.8	0.083 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 569	409.7 112594.2	182.9 226.0	17031.1 17361.4	0.95	3378.2 331288.3	0.087 0.001	OK
9F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	761.1 94768.3	-150.8 -120.4	16700.8 17113.7	0.92	3372.2 330702.2	0.087 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	994.2 142948.5	-140.3 -120.9	17444.0 17278.8	0.92	3366.3 330119.8	0.096 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1088.8 142948.5	-19.7 -18.7	17444.0 17278.8	0.92	3363.4 329838.9	0.068 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	1072.8 142948.5	34.6 28.9	17444.0 17278.8	0.92	3363.9 329888.2	0.072 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 583	962.5 142948.5	136.5 115.5	17444.0 17278.8	0.92	3367.2 330208.1	0.093 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 611	750.1 94768.3	146.5 114.1	16700.8 17113.7	0.92	3372.5 330726.1	0.085 0.000	OK
8F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1117.7 94768.3	-152.2 -142.1	16700.8 17031.1	0.90	3362.5 329748.3	0.108 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1412.6 142948.5	-136.8 -126.4	17444.0 17361.4	0.90	3351.7 328685.4	0.118 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 562	1576.0 142948.5	-20.0 -20.1	17444.0 17402.7	0.90	3344.6 327989.9	0.096 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1534.1 142948.5	31.9 26.9	17444.0 17361.4	0.90	3346.5 328175.9	0.097 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	555 569	1345.6 142948.5	130.9 116.7	17444.0 17361.4	0.91	3354.3 328948.6	0.113 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 625	1098.5 94768.3	148.1 133.2	16700.8 17031.1	0.90	3363.1 329808.8	0.106 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1506.3 94794.5	-156.3 -144.4	18220.2 18772.3	0.88	3667.6 359673.2	0.120 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	1998.9 147466.1	-153.7 -136.4	19140.4 19232.5	0.89	3645.2 357468.3	0.142 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2234.3 147466.1	-24.9 -26.1	19140.4 19232.5	0.88	3632.2 356196.2	0.123 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2158.2 147466.1	27.4 21.2	19140.4 19232.5	0.89	3636.5 356623.0	0.119 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 562	1884.9 147466.1	137.5 115.2	19140.4 19186.5	0.90	3650.9 358033.7	0.132 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1471.8 94794.5	149.0 128.1	18220.2 18772.3	0.88	3669.0 359804.6	0.117 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1865.5 94794.5	-158.1 -137.5	18220.2 18772.3	0.87	3651.9 358126.8	0.140 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2668.3 147466.1	-150.0 -112.5	19140.4 19232.5	0.88	3604.5 353478.8	0.176 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2971.3 147466.1	-34.7 -27.5	19140.4 19232.5	0.87	3582.2 351297.4	0.164 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 555	2888.8 147466.1	14.7 7.9	19140.4 19232.5	0.89	3588.5 351914.5	0.155 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	2543.8 147466.1	113.9 81.5	19140.4 19140.4	0.89	3612.9 354307.5	0.161 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 625	1824.2 94794.5	139.5 113.7	18220.2 18772.3	0.87	3653.9 358321.4	0.134 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2213.3 120604.4	-170.5 -114.5	18746.8 18654.2	0.89	3633.4 356315.5	0.160 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 565	3302.0 157075.0	-164.7 -94.5	19256.1 19163.5	0.89	3555.2 348647.8	0.213 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 558	3669.5 142104.6	-30.2 -21.9	19070.9 19209.8	0.86	3521.9 345376.0	0.200 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	579 565	3578.2 142104.6	0.8 2.8	19070.9 19163.5	0.90	3530.5 346221.0	0.188 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3164.2 157075.0	114.3 64.7	19256.1 19117.2	0.89	3566.8 349786.0	0.194 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 643	2157.3 120604.4	135.7 92.5	18746.8 18654.2	0.89	3636.6 356627.7	0.149 0.000	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	2607.7 173393.4	-201.6 -224.8	23563.5 22862.7	0.88	4380.5 429576.1	0.159 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 569	3852.5 202290.5	-181.0 -174.1	23913.9 23563.5	0.86	4298.1 421503.0	0.199 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4330.3 165126.9	-29.2 -22.5	23446.7 23563.5	0.86	4258.1 417577.4	0.190 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4227.9 165126.9	0.1 0.7	23446.7 23563.5	0.91	4267.1 418457.4	0.180 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	3712.2 202290.5	126.2 124.5	23913.9 23446.7	0.87	4309.0 422568.5	0.183 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	2525.8 173393.4	161.5 182.4	23563.5 22862.7	0.89	4384.8 429998.4	0.147 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	3000.7 169184.4	-168.3 -176.3	23505.1 22862.7	0.87	4357.9 427363.3	0.166 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4410.2 202290.5	-152.9 -154.5	23913.9 23446.7	0.85	4251.0 416875.9	0.218 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	4992.4 157437.7	-28.4 -25.4	23329.9 23563.5	0.83	4194.9 411380.5	0.219 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 583	4878.5 157437.7	-3.7 -2.5	23329.9 23446.7	0.85	4206.4 412509.4	0.210 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4268.1 202290.5	98.7 101.0	23913.9 23446.7	0.86	4263.6 418114.1	0.202 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	576 653	2891.1 169184.4	131.2 136.3	23505.1 22862.7	0.87	4364.5 428011.3	0.154 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3380.5 173393.4	-169.8 -170.3	23563.5 22862.7	0.86	4333.1 424930.4	0.181 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 576	4980.1 202290.5	-135.4 -145.4	23913.9 23505.1	0.85	4196.2 411503.6	0.240 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5656.8 157437.7	-23.2 -24.9	23329.9 23563.5	0.82	4122.5 404277.6	0.247 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5530.2 157437.7	-10.7 -8.9	23329.9 23563.5	0.83	4137.0 405698.6	0.239 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	527 583	4836.8 202290.5	77.0 83.7	23913.9 23446.7	0.85	4210.6 412915.6	0.223 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 653	3241.6 173393.4	123.3 123.3	23563.5 22862.7	0.86	4342.5 425853.8	0.166 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	3738.8 152810.3	-26.6 -116.3	23255.4 22932.4	0.90	4307.0 422369.2	0.187 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 606	5569.9 165298.5	-27.9 -96.3	23449.2 23255.4	0.88	4132.5 405257.1	0.259 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6326.0 148960.8	-19.3 -24.1	23190.8 23255.4	0.81	4040.4 396226.1	0.277 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	614 606	6184.9 148960.8	-16.2 -16.4	23190.8 23255.4	0.80	4058.5 397999.3	0.270 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 614	5425.1 165298.5	-11.1 34.6	23449.2 23190.8	0.94	4148.8 406854.4	0.241 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	606 645	3570.4 152810.3	11.3 74.1	23255.4 22932.4	0.91	4319.6 423605.1	0.171 0.000	OK

Y方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	34.0 34040.0	-4.6 -19.1	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132088.6	0.018 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	179.3 44623.3	-7.7 1.0	9005.5 8974.2	0.97	1346.3 132030.4	0.026 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	165.8 45823.0	5.8 5.1	9036.8 9005.5	0.94	1346.4 132039.1	0.022 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	182.6 43470.1	25.5 22.6	8974.2 8974.2	0.94	1346.3 132028.2	0.038 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	186.7 41293.9	-4.9 -7.4	8911.5 8942.9	0.94	1346.3 132025.3	0.026 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	34.2 34040.0	2.2 13.1	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132088.6	0.014 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx Iky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	248.3 42361.1	-12.6 -14.6	8942.9 8911.5	0.93	1345.8 131975.0	0.038 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	263.6 45823.0	4.2 3.6	9036.8 8942.9	0.93	1345.6 131960.4	0.032 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	242.6 41293.9	25.1 23.2	8911.5 8911.5	0.93	1345.8 131980.3	0.045 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	211.1 37404.6	-5.5 -4.9	8786.3 8848.9	0.93	1346.1 132007.1	0.028 0.000	OK
8F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	196.4 44623.3	-9.2 -11.1	9005.5 8974.2	0.94	1346.2 132018.3	0.030 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	231.0 45823.0	2.4 1.2	9036.8 9005.5	0.95	1345.9 131990.6	0.027 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	178.4 43470.1	23.9 21.2	8974.2 8974.2	0.94	1346.3 132031.0	0.037 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	122.1 41293.9	-10.6 -9.9	8911.5 8942.9	0.95	1346.7 132062.8	0.021 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.4	1.200	1097.4	1178.4	≦	2204.1	OK
		R		188.0			1504.9	≦		
	2	L		-169.0	1.200	716.4	690.6	≦	2204.1	OK
		R		157.4			1017.1	≦		
	3	L		-163.3	1.200	739.9	724.6	≦	2204.1	OK
		R		163.2			1051.1	≦		
	4	L		-157.5	1.200	745.6	737.2	≦	2204.1	OK
		R		168.9			1063.6	≦		
	5	L		-188.2	1.200	1021.1	1037.1	≦	2418.8	OK
		R		138.3			1363.6	≦		

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.6	1.200	1091.8	1141.5	≦	2204.1	OK
		R		232.0			1542.2	≦		
	2	L		-207.8	1.200	687.5	617.2	≦	2204.1	OK
		R		192.8			1017.8	≦		
	3	L		-200.1	1.200	704.5	645.3	≦	2204.1	OK
		R		200.5			1045.9	≦		
	4	L		-192.6	1.200	721.8	673.6	≦	2204.1	OK
		R		208.0			1074.2	≦		
	5	L		-232.1	1.200	1022.5	994.8	≦	2368.7	OK
		R		168.5			1395.4	≦		

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132. 4	1. 200	515. 3	486. 0	≦	2204. 1	OK
		R		194. 1			812. 5	≦		
	2	L		-171. 0	1. 200	333. 0	228. 6	≦	2204. 1	OK
		R		155. 5			555. 1	≦		
	3	L		-162. 1	1. 200	343. 5	250. 1	≦	2204. 1	OK
		R		164. 3			576. 5	≦		
	4	L		-155. 5	1. 200	320. 9	229. 5	≦	2204. 1	OK
		R		170. 9			556. 0	≦		
	5	L		-194. 9	1. 200	499. 3	404. 2	≦	2328. 6	OK
		R		131. 6			730. 7	≦		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.2	1.200	30.1	340.2	≦	2204.1	OK
		R	478.1			514.2	≦		
	B	L	-277.7	1.200	-7.4	286.6	≦	2491.3	OK
		R	48.8			39.9	≦		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	23.9	475.0	≦	2204.1	OK
		R	637.5			666.1	≦		
	B	L	-356.1	1.200	-30.9	393.2	≦	2218.5	OK
		R	44.5			7.4	≦		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.9	1.200	22.2	477.3	≦	2204.1	OK
		R	637.2			663.9	≦		
	B	L	-356.0	1.200	-30.2	392.2	≦	2325.4	OK
		R	44.6			8.4	≦		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	15.5	485.1	≦	2204.1	OK
		R	637.4			656.1	≦		
	B	L	-356.3	1.200	-42.2	406.9	≦	2218.5	OK
		R	44.3			6.3	≦		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.5	1.200	5.6	496.7	≦	2204.1	OK
		R	637.7			644.4	≦		
	B	L	-356.4	1.200	-59.5	427.8	≦	2404.2	OK
		R	44.2			27.2	≦		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	-5.0	382.4	≦	2204.1	OK
		R	478.0			472.0	≦		
	B	L	-277.8	1.200	-55.3	344.2	≦	2204.1	OK
		R	48.6			17.7	≦		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	-1021.4	1364.1	≦	2418.4	OK
		R	188.0			1037.7	≦		
	2	L	-169.0	1.200	-745.4	1063.4	≦	2204.1	OK
		R	157.4			737.0	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-739.7	1050.9	≦	2204.1	OK
		R	163.2			724.5	≦		
	4	L	-157.5	1.200	-716.1	1016.8	≦	2204.1	OK
		R	168.9			690.3	≦		
	5	L	-188.2	1.200	-1097.3	1504.9	≦	2204.1	OK
		R	138.3			1178.5	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.6	1.200	-1017.8	1390.0	≦	2373.3	OK
		R	232.0			989.4	≦		
	2	L	-207.8	1.200	-716.9	1068.1	≦	2204.1	OK
		R	192.8			667.5	≦		
	3	L	-200.1	1.200	-709.1	1051.1	≦	2204.1	OK
		R	200.5			650.5	≦		
	4	L	-192.6	1.200	-692.9	1024.1	≦	2204.1	OK
		R	208.0			623.5	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	5	L	-232.1	1.200	-1092.2	1542.8	≦	2204.1	OK
		R	168.5			1142.2	≦		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.4	1.200	-494.2	725.4	≦	2337.2	OK
		R	194.1			398.9	≦		
	2	L	-171.0	1.200	-322.1	557.5	≦	2204.1	OK
		R	155.5			231.1	≦		
	3	L	-162.1	1.200	-353.1	585.9	≦	2204.1	OK
		R	164.3			259.4	≦		
	4	L	-155.5	1.200	-332.0	553.9	≦	2204.1	OK
		R	170.9			227.4	≦		
	5	L	-194.9	1.200	-513.7	811.3	≦	2204.1	OK
		R	131.6			484.8	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.2	1.200	-5.2	382.5	≦	2204.1	OK
		R	478.1			471.8	≦		
	B	L	-277.7	1.200	-55.6	344.4	≦	2204.1	OK
		R	48.8			17.9	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	7.1	495.1	≦	2204.1	OK
		R	637.5			646.0	≦		
	B	L	-356.1	1.200	-55.3	422.4	≦	2418.9	OK
		R	44.5			21.8	≦		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.9	1.200	15.5	485.4	≦	2204.1	OK
		R	637.2			655.7	≦		
	B	L	-356.0	1.200	-41.7	406.0	≦	2218.5	OK
		R	44.6			5.4	≦		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	22.3	477.0	≦	2204.1	OK
		R	637.4			664.1	≦		
	B	L	-356.3	1.200	-29.1	391.2	≦	2346.9	OK
		R	44.3			9.4	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.5	1.200	23.8	474.9	≦	2204.1	OK
		R	637.7			666.2	≦		
	B	L	-356.4	1.200	-35.1	398.5	≦	2218.5	OK
		R	44.2			2.1	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	30.1	340.2	≦	2204.1	OK
		R	478.0			514.1	≦		
	B	L	-277.8	1.200	-7.4	286.7	≦	2491.2	OK
		R	48.6			39.7	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.2	1.200	493.1	215.4	≦	2204.1	OK
		R	478.1			1069.8	≦		
	B	L	-277.7	1.200	738.2	608.1	≦	2204.1	OK

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	48.8	1.200	738.2	934.6	2204.1	OK

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	500.5	97.0	2204.1	OK
		R	637.5			1238.1		
	B	L	-356.1	1.200	703.7	488.3	2204.1	OK
		R	44.5			888.9		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-503.9	1.200	500.4	96.5	2204.1	OK
		R	637.2			1237.6		
	B	L	-356.0	1.200	678.7	458.4	2204.1	OK
		R	44.6			859.1		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	500.3	96.6	2204.1	OK
		R	637.4			1237.8		
	B	L	-356.3	1.200	693.6	476.1	2204.1	OK
		R	44.3			876.7		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-503.5	1.200	500.5	97.2	2204.1	OK
		R	637.7			1238.3		
	B	L	-356.4	1.200	722.4	510.4	2204.1	OK
		R	44.2			911.0		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	491.9	213.9	2204.1	OK
		R	478.0			1068.3		
	B	L	-277.8	1.200	736.2	605.6	2204.1	OK
		R	48.6			932.0		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	-6.3	146.0	2204.1	OK
		R	188.0			180.4		
	2	L	-169.0	1.200	-8.4	179.1	2204.1	OK
		R	157.4			147.4		
	3	L	-163.3	1.200	-7.7	172.5	2204.1	OK
		R	163.2			153.9		
	4	L	-157.5	1.200	-6.1	164.9	2204.1	OK
		R	168.9			161.6		
	5	L	-188.2	1.200	-18.9	210.9	2224.8	OK
		R	138.3			115.6		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-168.6	1.200	13.7	152.1	2204.1	OK
		R	232.0			248.5		
	2	L	-207.8	1.200	2.4	204.9	2204.1	OK
		R	192.8			195.7		
	3	L	-200.1	1.200	4.3	195.0	2204.1	OK
		R	200.5			205.6		
	4	L	-192.6	1.200	5.8	185.6	2204.1	OK
		R	208.0			215.0		
	5	L	-232.1	1.200	0.5	231.6	2204.1	OK
		R	168.5			169.0		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.4	1.200	5.5	125.8	≦	2204.1	OK
		R	194.1			200.6	≦		
	2	L	-171.0	1.200	2.2	168.3	≦	2204.1	OK
		R	155.5			158.2	≦		
	3	L	-162.1	1.200	3.3	158.1	≦	2204.1	OK
		R	164.3			168.3	≦		
	4	L	-155.5	1.200	3.7	151.1	≦	2204.1	OK
		R	170.9			175.3	≦		
	5	L	-194.9	1.200	3.5	190.6	≦	2204.1	OK
		R	131.6			135.8	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.2	1.200	-520.0	1000.2	≦	2204.1	OK
		R	478.1			145.8	≦		
	B	L	-277.7	1.200	-666.6	1077.6	≦	2329.4	OK
		R	48.8			751.2	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	-500.2	1103.9	≦	2204.1	OK
		R	637.5			37.3	≦		
	B	L	-356.1	1.200	-666.6	1156.0	≦	2319.7	OK
		R	44.5			755.4	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.9	1.200	-488.9	1090.7	≦	2204.1	OK
		R	637.2			50.5	≦		
	B	L	-356.0	1.200	-663.6	1152.3	≦	2307.7	OK
		R	44.6			751.7	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.7	1.200	-489.6	1091.2	≦	2204.1	OK
		R	637.4			50.0	≦		
	B	L	-356.3	1.200	-657.5	1145.2	≦	2320.4	OK
		R	44.3			744.6	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-503.5	1.200	-501.7	1105.5	≦	2204.1	OK
		R	637.7			35.7	≦		
	B	L	-356.4	1.200	-658.2	1146.2	≦	2333.9	OK
		R	44.2			745.6	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	-518.0	997.9	≦	2204.1	OK
		R	478.0			143.6	≦		
	B	L	-277.8	1.200	-665.4	1076.3	≦	2333.4	OK
		R	48.6			749.8	≦		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	12.3	123.6	≦	2204.1	OK
		R	188.0			202.8	≦		
	2	L	-169.0	1.200	4.8	163.2	≦	2204.1	OK
		R	157.4			163.2	≦		
	3	L	-163.3	1.200	7.2	154.6	≦	2204.1	OK
		R	163.2			171.9	≦		
	4	L	-157.5	1.200	11.9	143.3	≦	2204.1	OK
		R	168.9			183.2	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	5	L	-188.2	1.200	2.4	185.3	≦	2204.1	OK
		R	138.3			141.2	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.6	1.200	-0.3	169.0	≦	2204.1	OK
		R	232.0			231.6	≦		
	2	L	-207.8	1.200	-7.4	216.8	≦	2204.1	OK
		R	192.8			183.9	≦		
	3	L	-200.1	1.200	-3.8	204.7	≦	2204.1	OK
		R	200.5			195.9	≦		
	4	L	-192.6	1.200	-1.2	194.0	≦	2204.1	OK
		R	208.0			206.6	≦		
	5	L	-232.1	1.200	-8.3	242.1	≦	2204.1	OK
		R	168.5			158.5	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.4	1.200	3.5	128.2	≦	2204.1	OK
		R	194.1			198.2	≦		
	2	L	-171.0	1.200	-4.3	176.1	≦	2204.1	OK
		R	155.5			150.3	≦		
	3	L	-162.1	1.200	-4.2	167.2	≦	2204.1	OK
		R	164.3			159.3	≦		
	4	L	-155.5	1.200	-3.6	159.9	≦	2204.1	OK
		R	170.9			166.6	≦		
	5	L	-194.9	1.200	-9.5	206.3	≦	2204.1	OK
		R	131.6			120.1	≦		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による（λy/λ）の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ニュートン級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ニュートン級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min（ 250・（Af/h） , 65・iy ）（400ニュートン級炭素鋼のはりの場合） min（ 200・（Af/h） , 50・iy ）（490ニュートン級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN・m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN・m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 912x302x18.0x34.0 RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 912x302x18.0x34.0 RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 912x302x18.0x34.0 RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 912x302x18.0x34.0 RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	7200 7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	7200 7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	7200 7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	7200 7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	7200 7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	7200 7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 4F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 5F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 6F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 7F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 11F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 11F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 3F 4	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 4F 4	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 5F 4	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 6F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 10F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 9F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 10F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 11F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
2 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0 R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490 SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0 R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490 SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0 R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490 SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
6 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 9F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 10F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 11F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

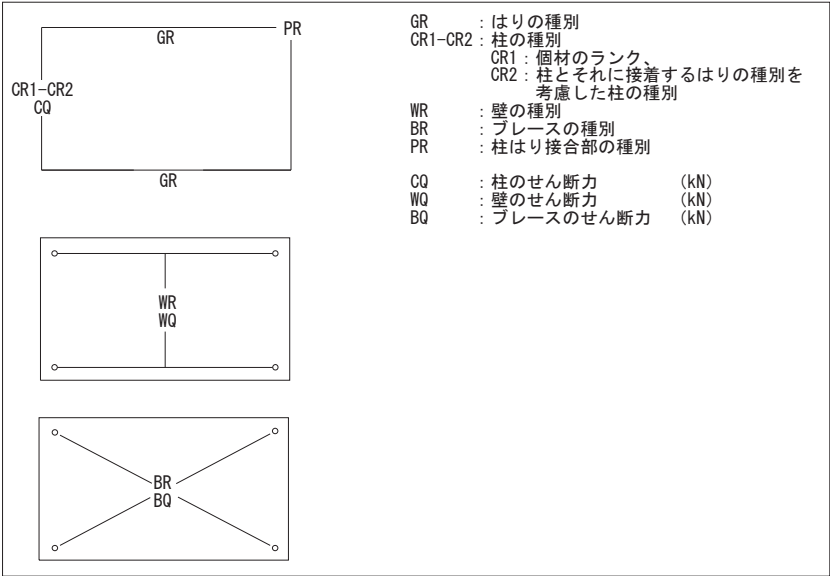


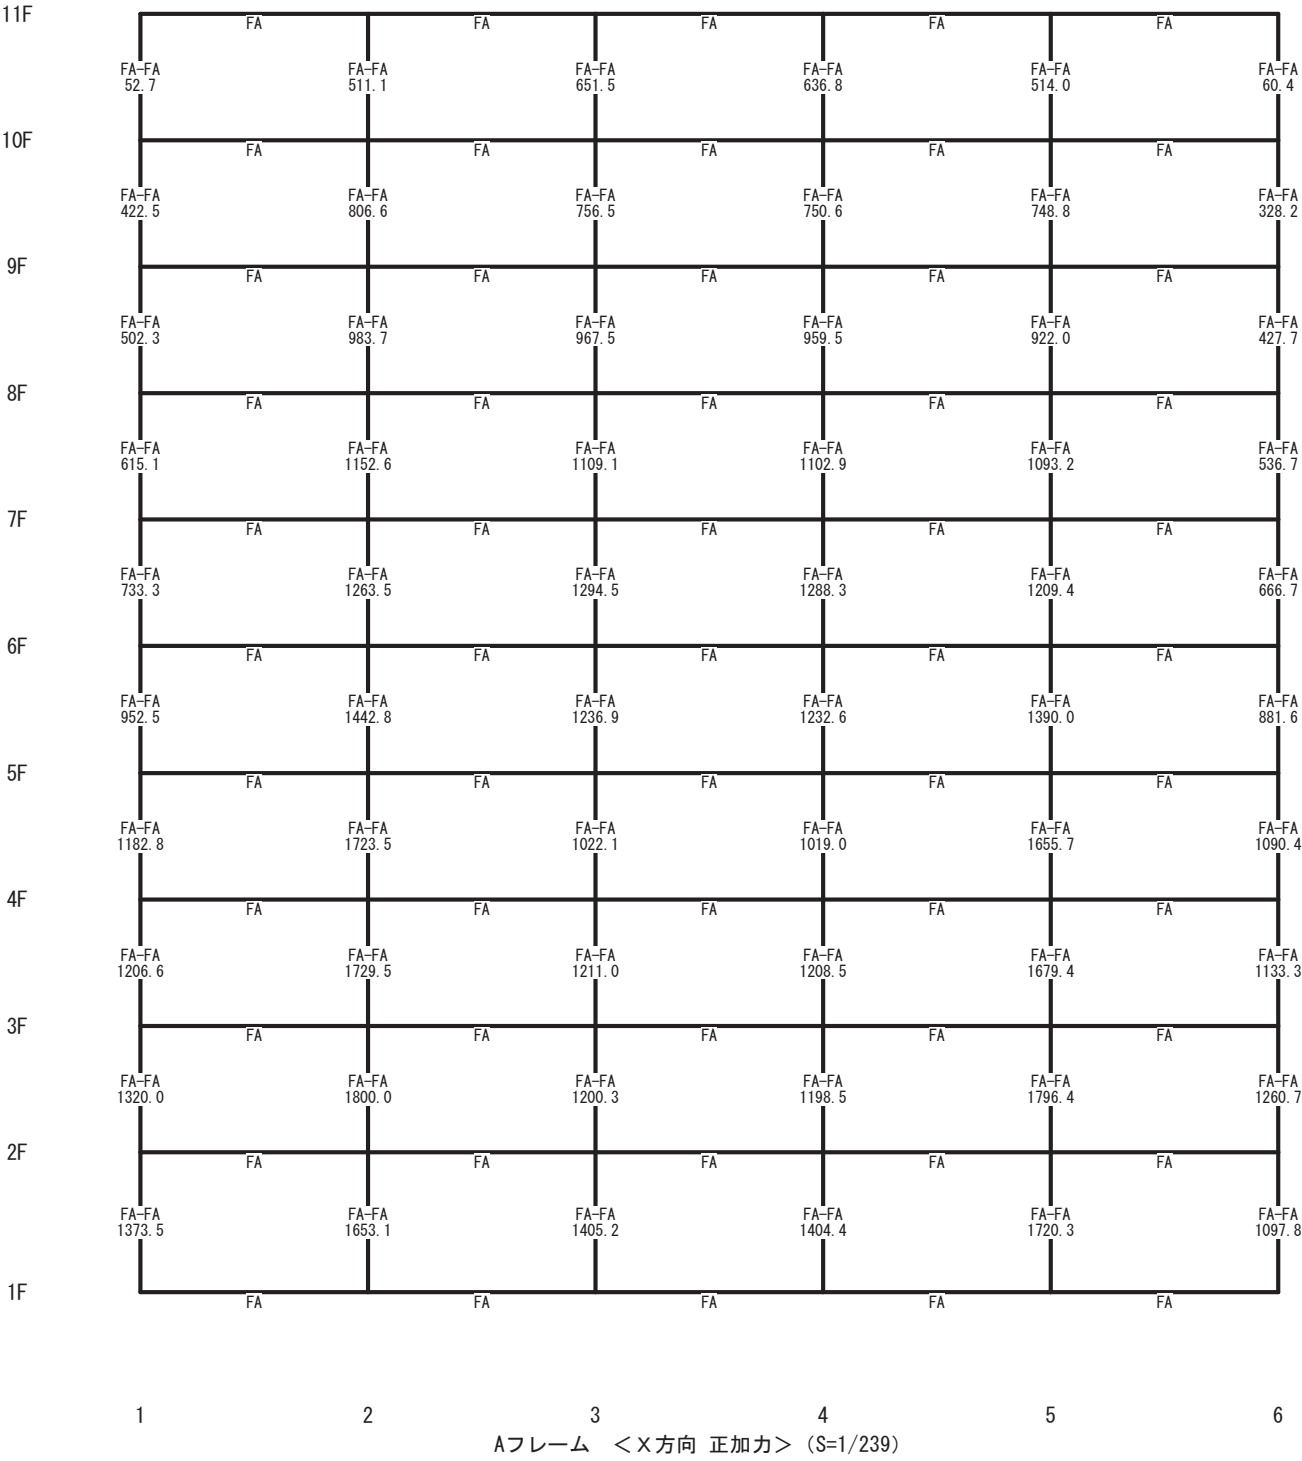


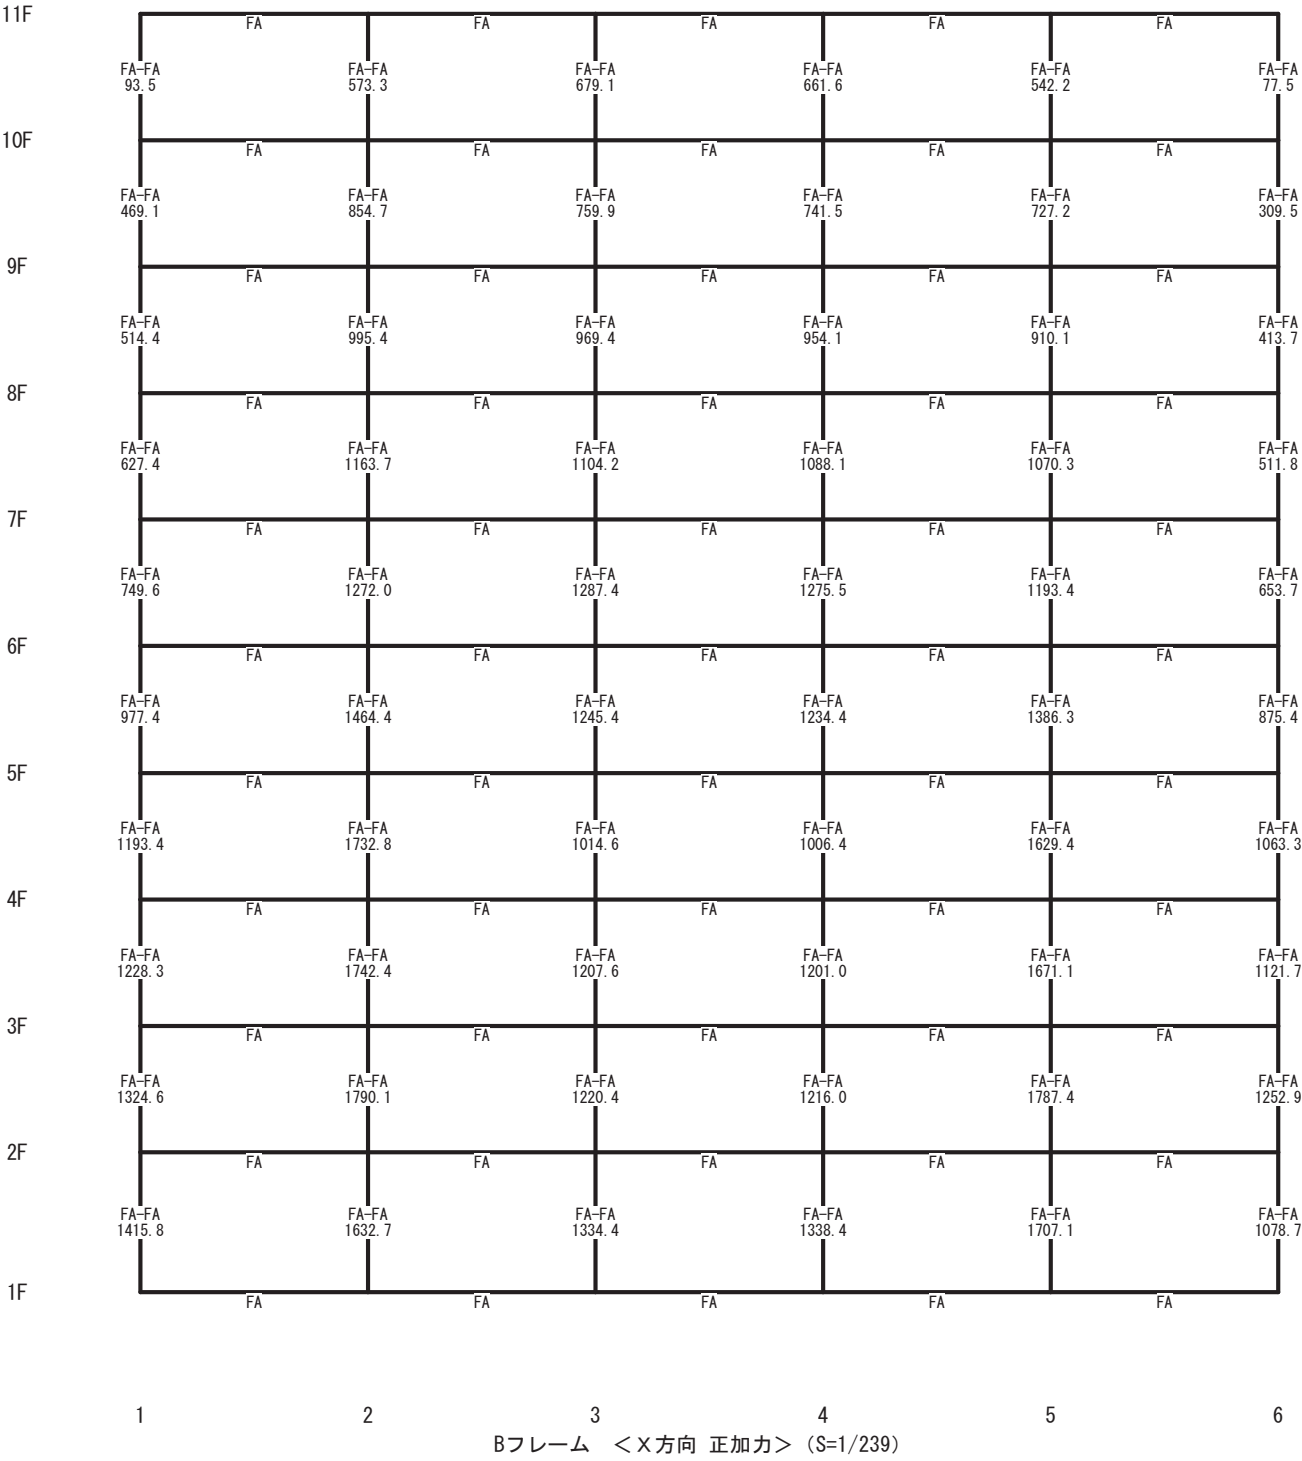


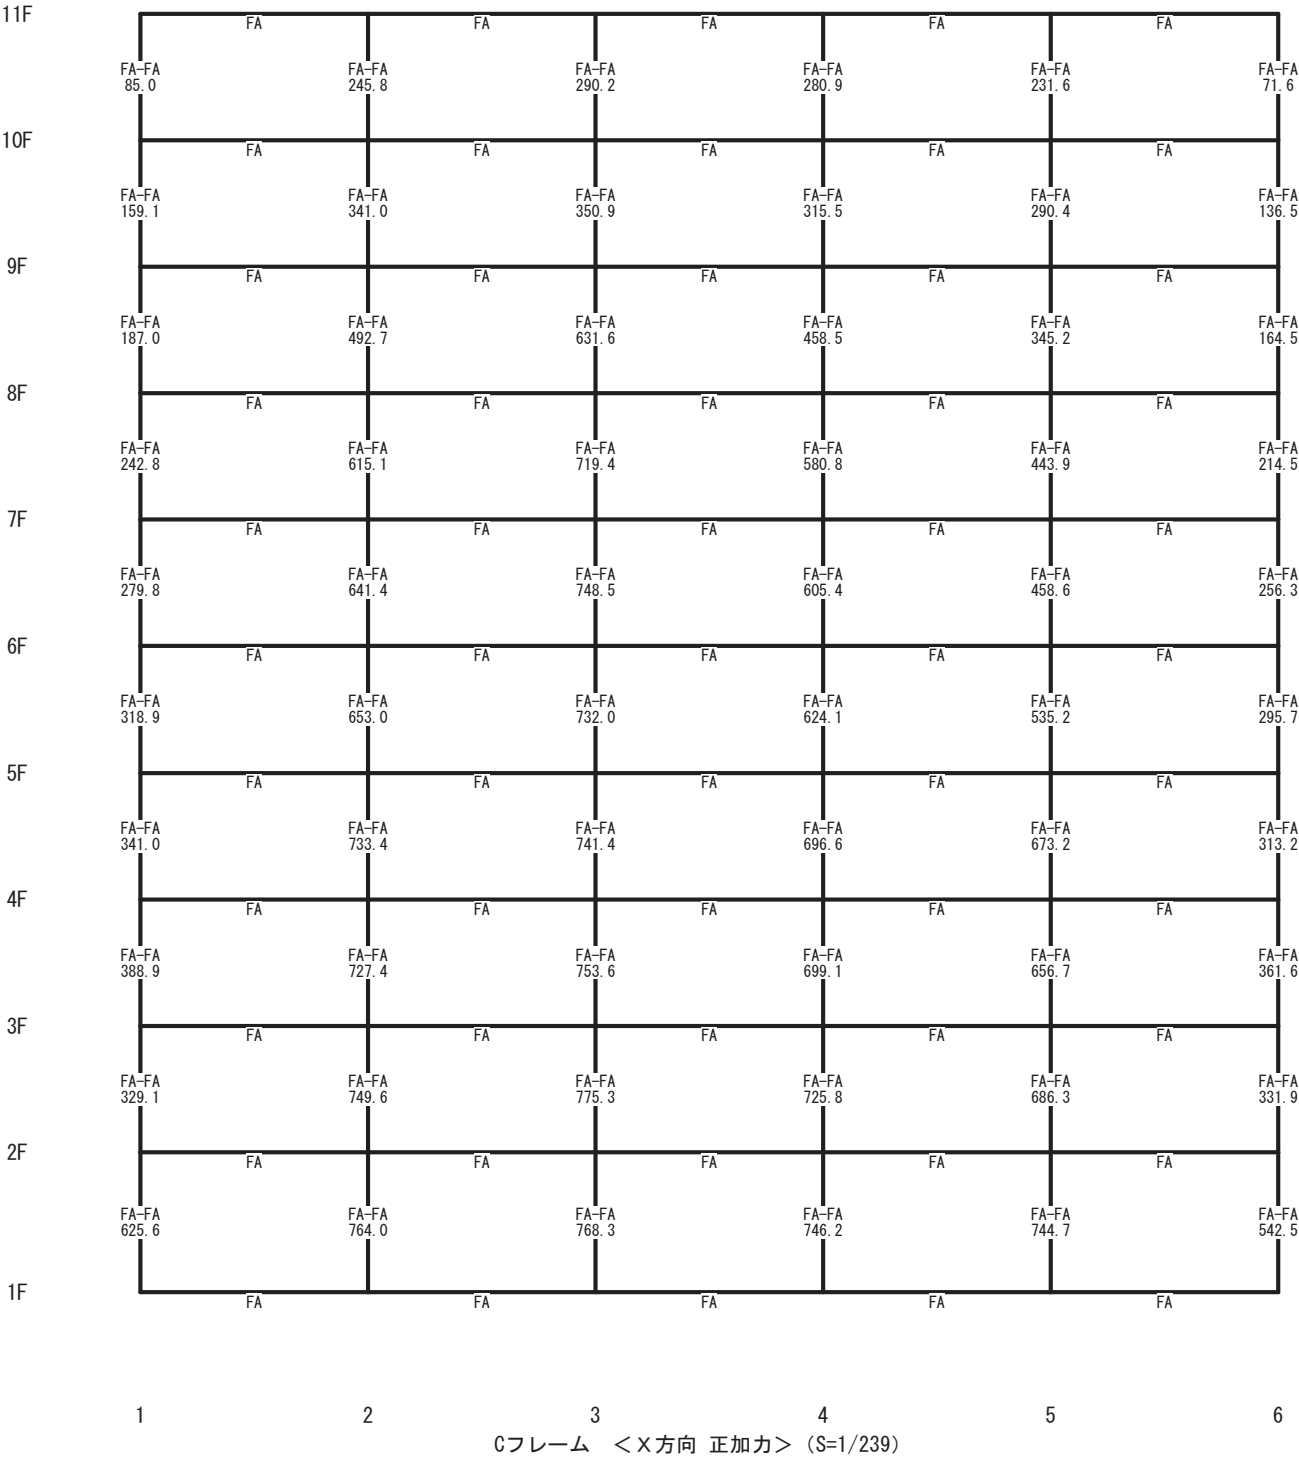


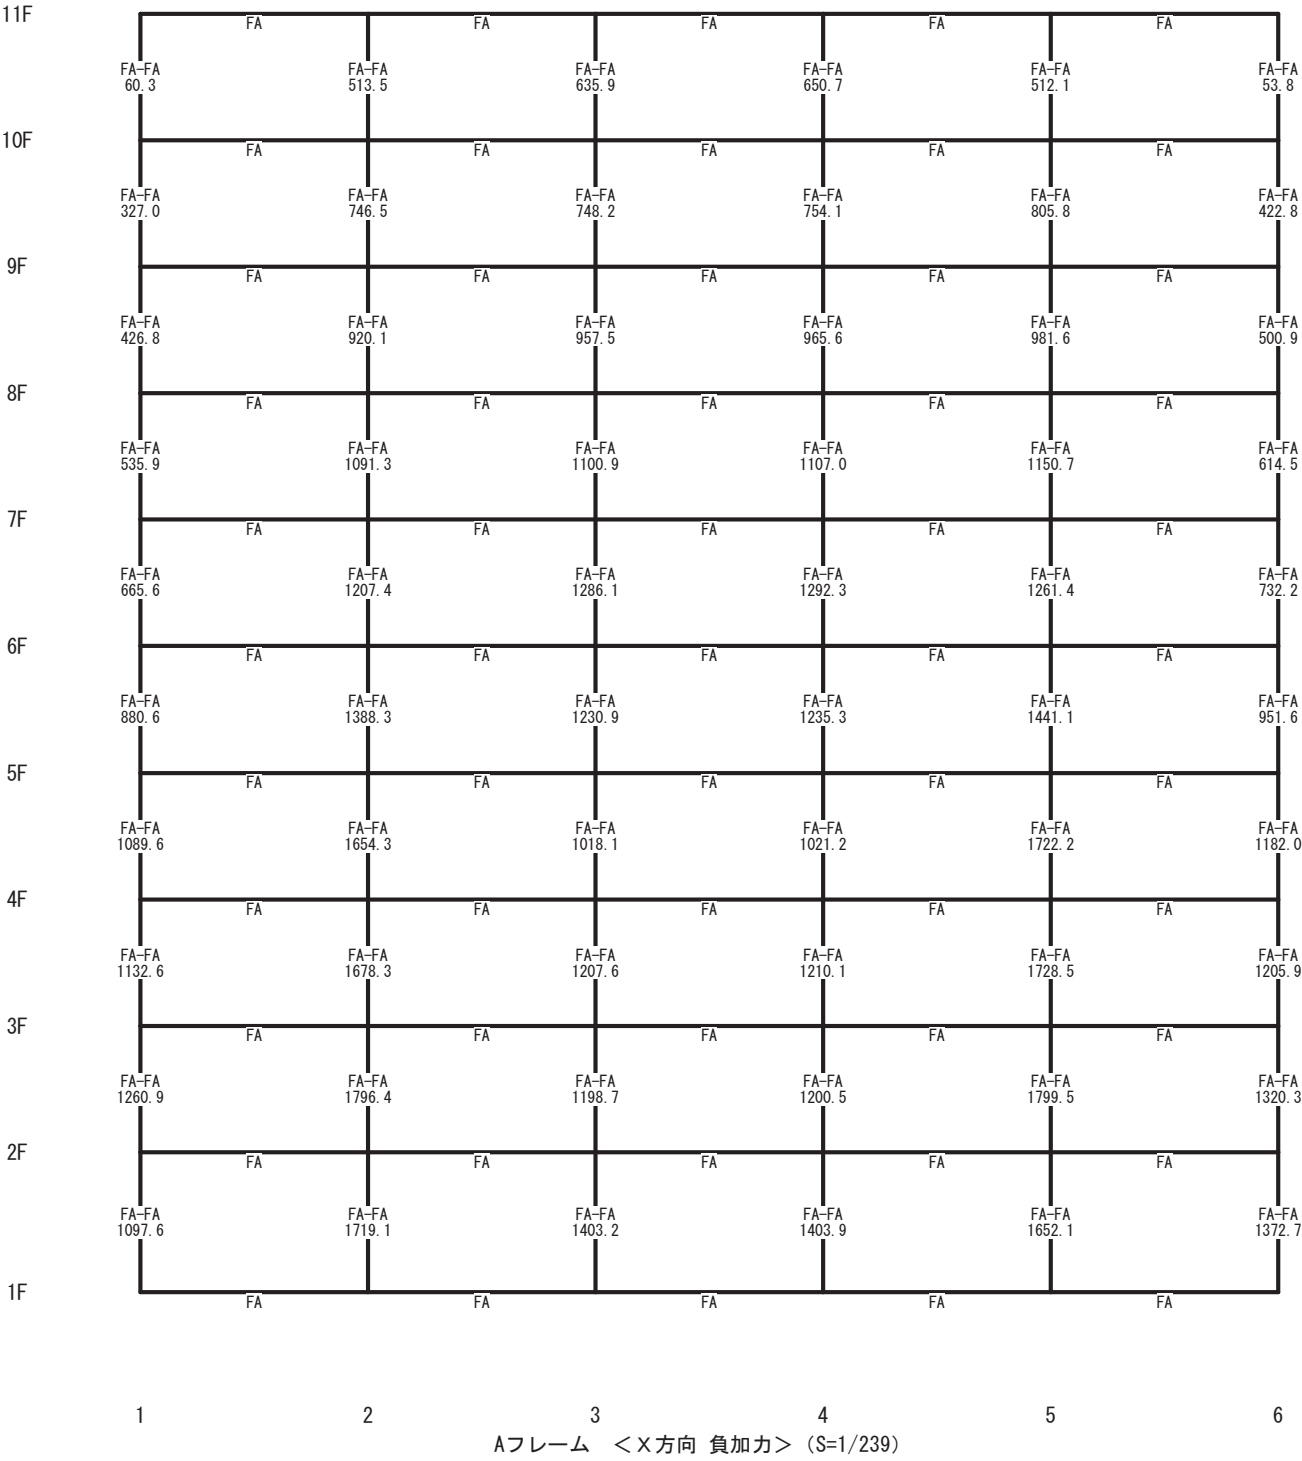


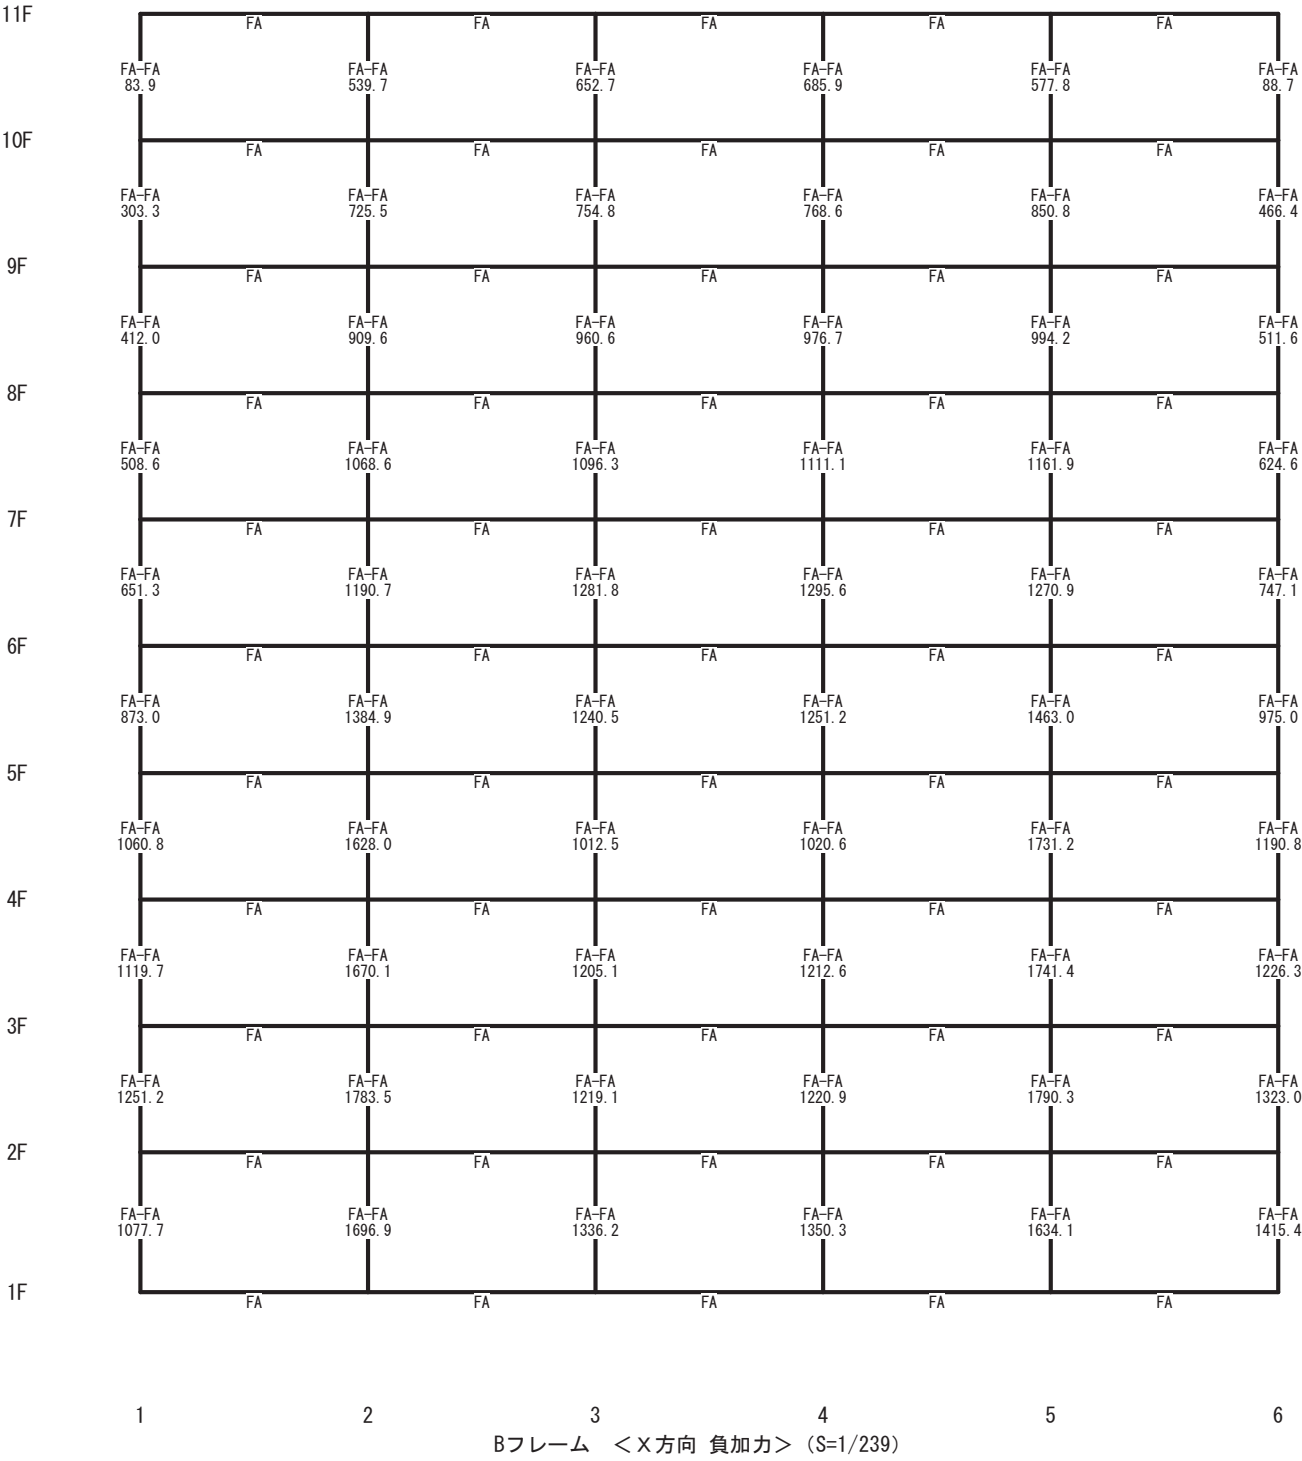


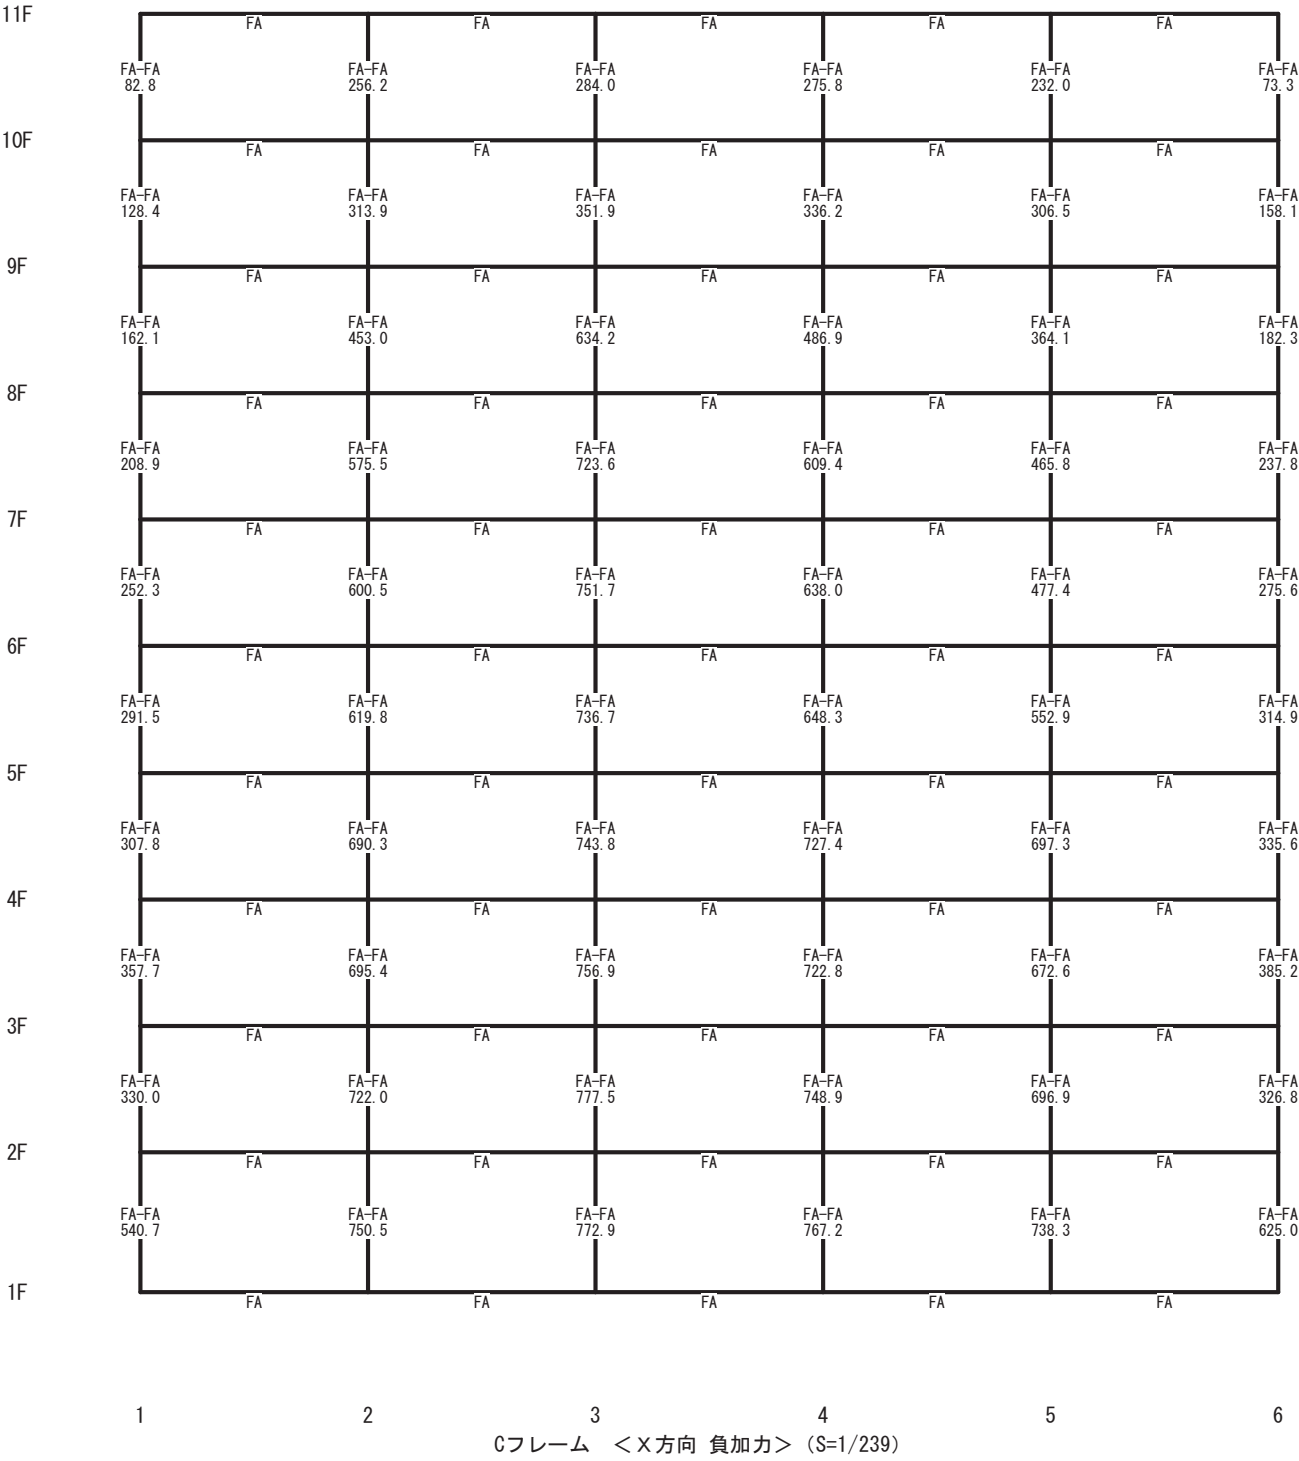


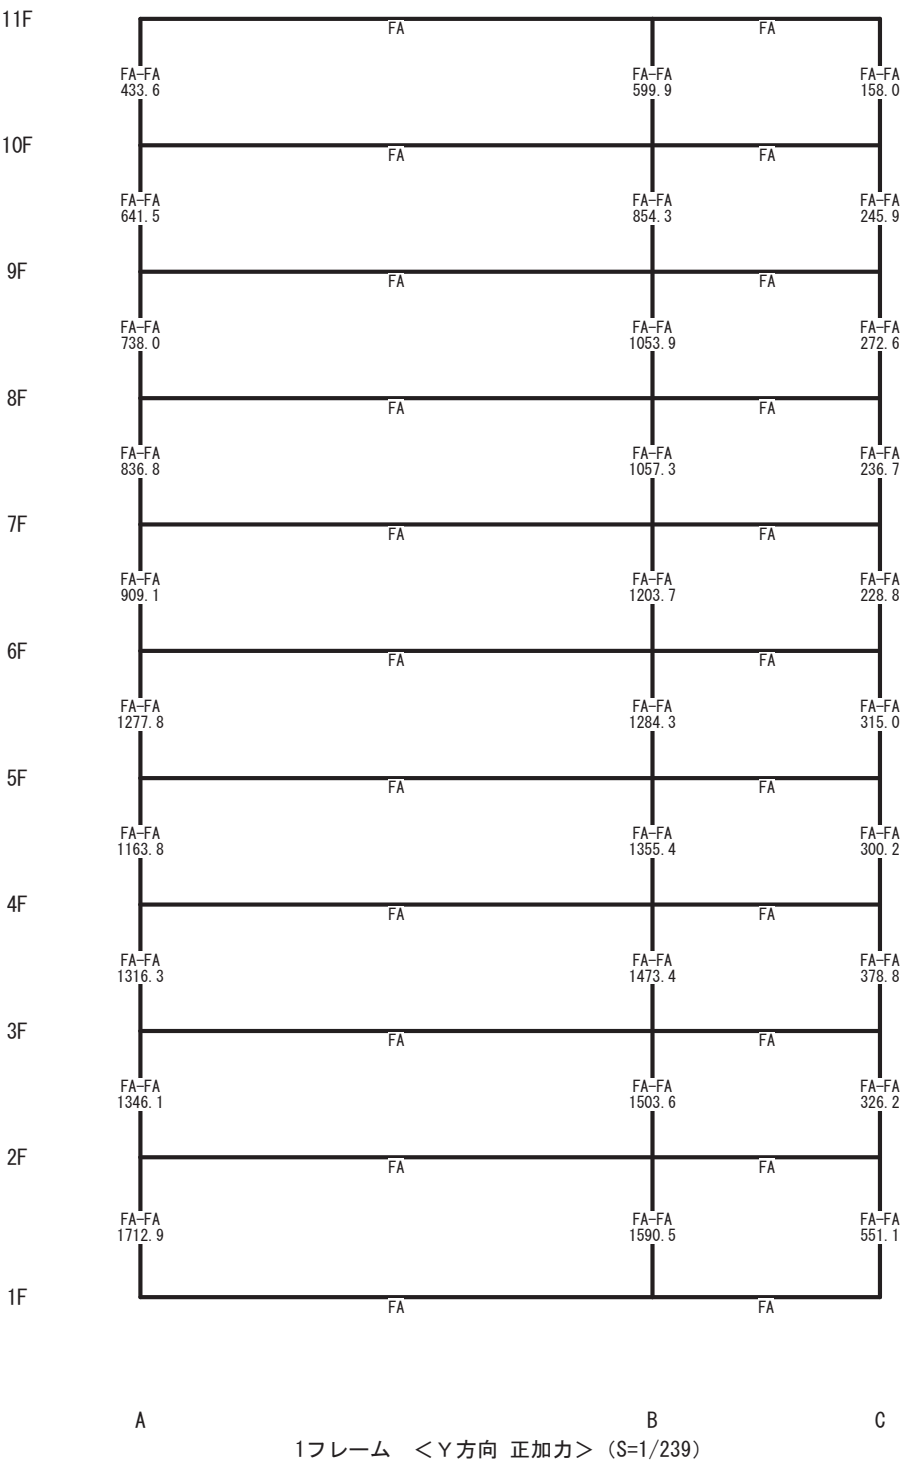


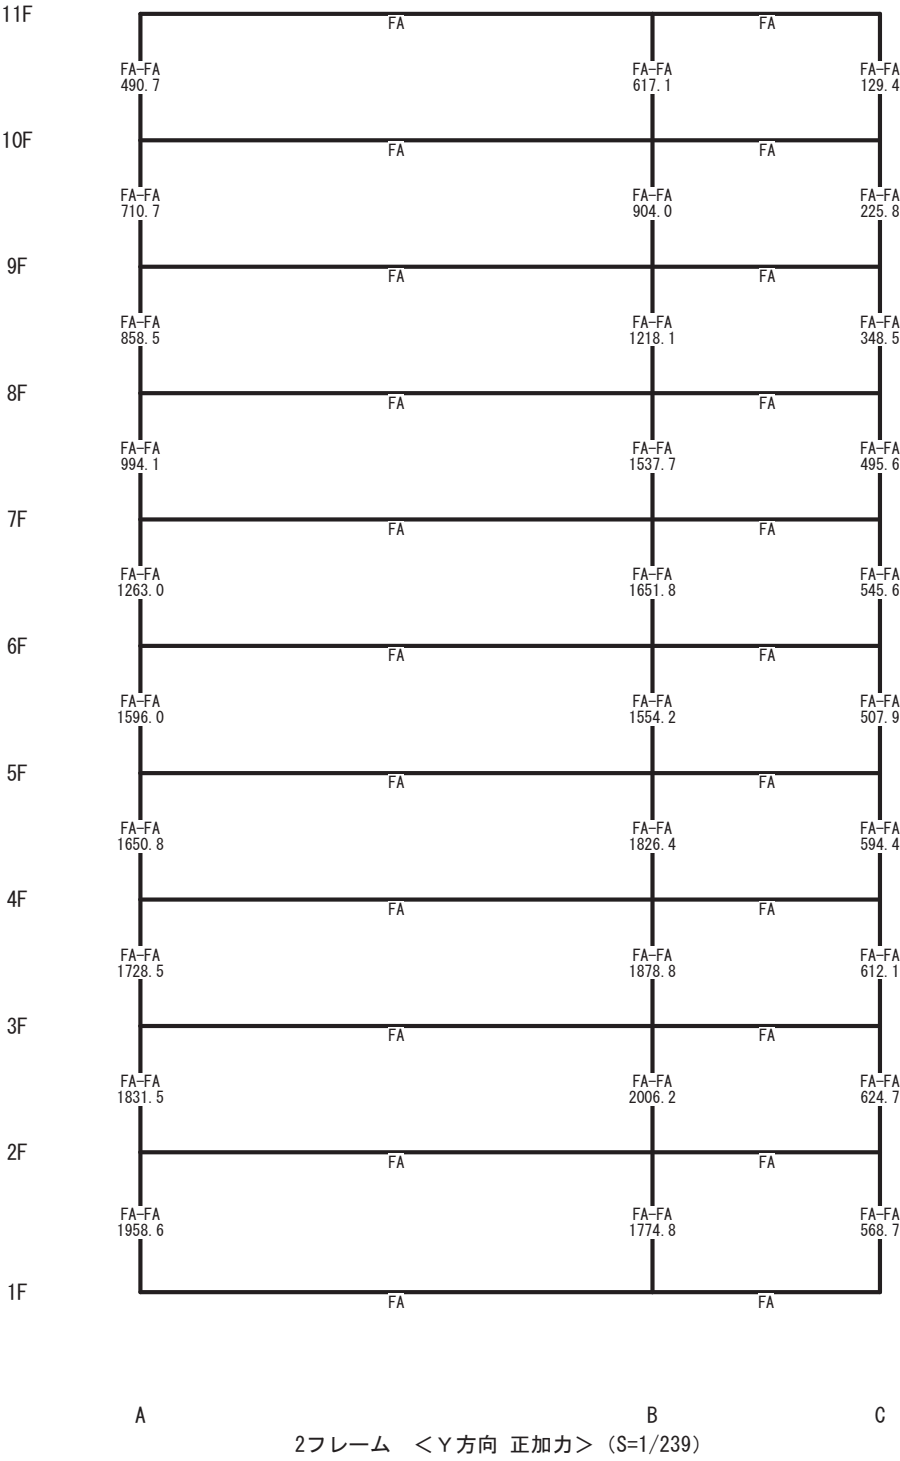


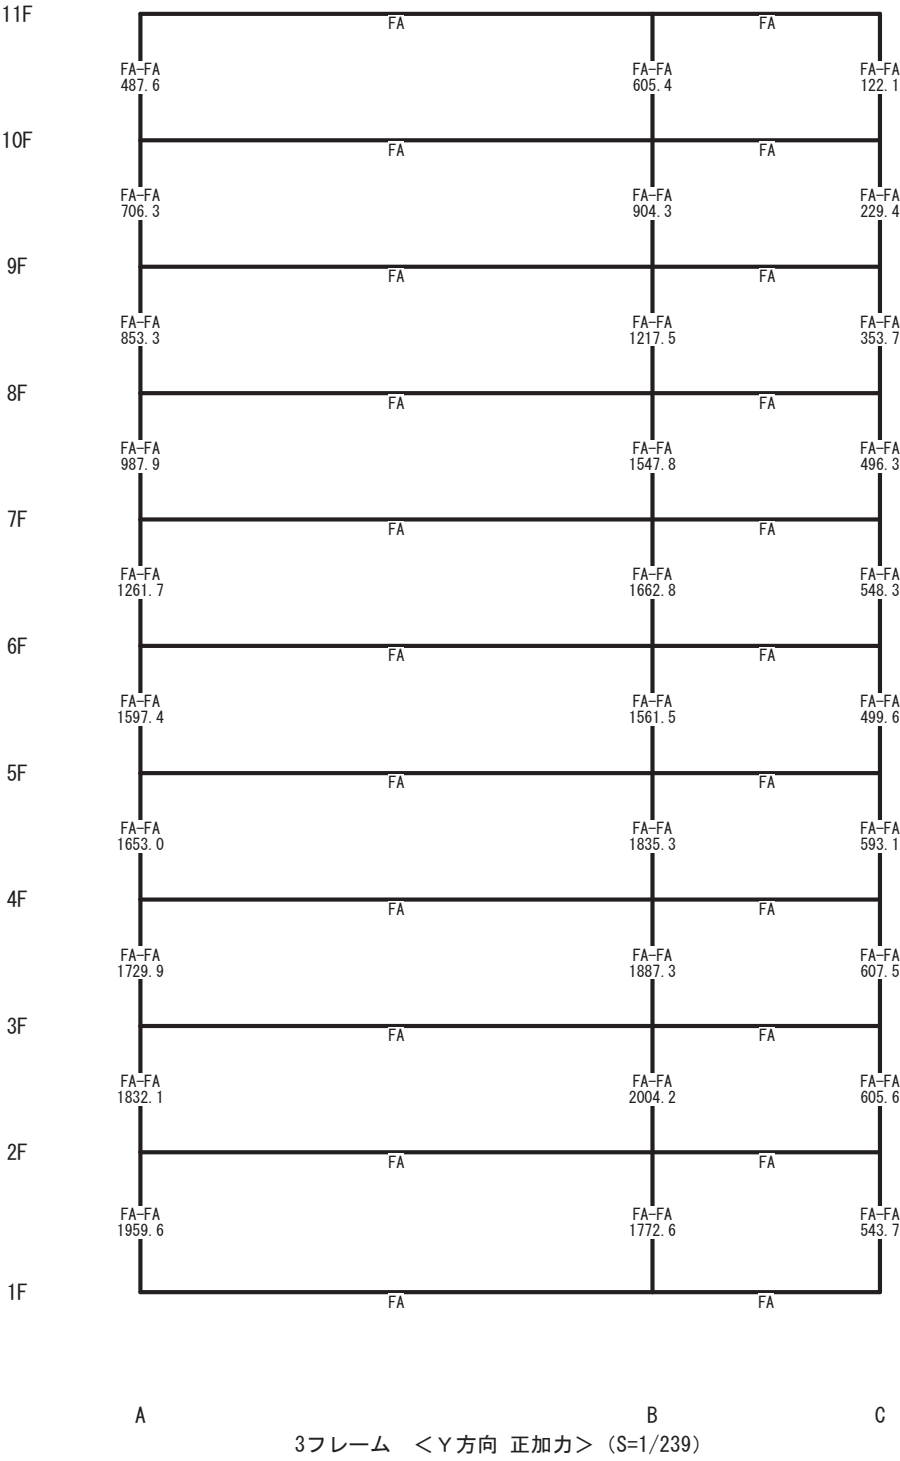


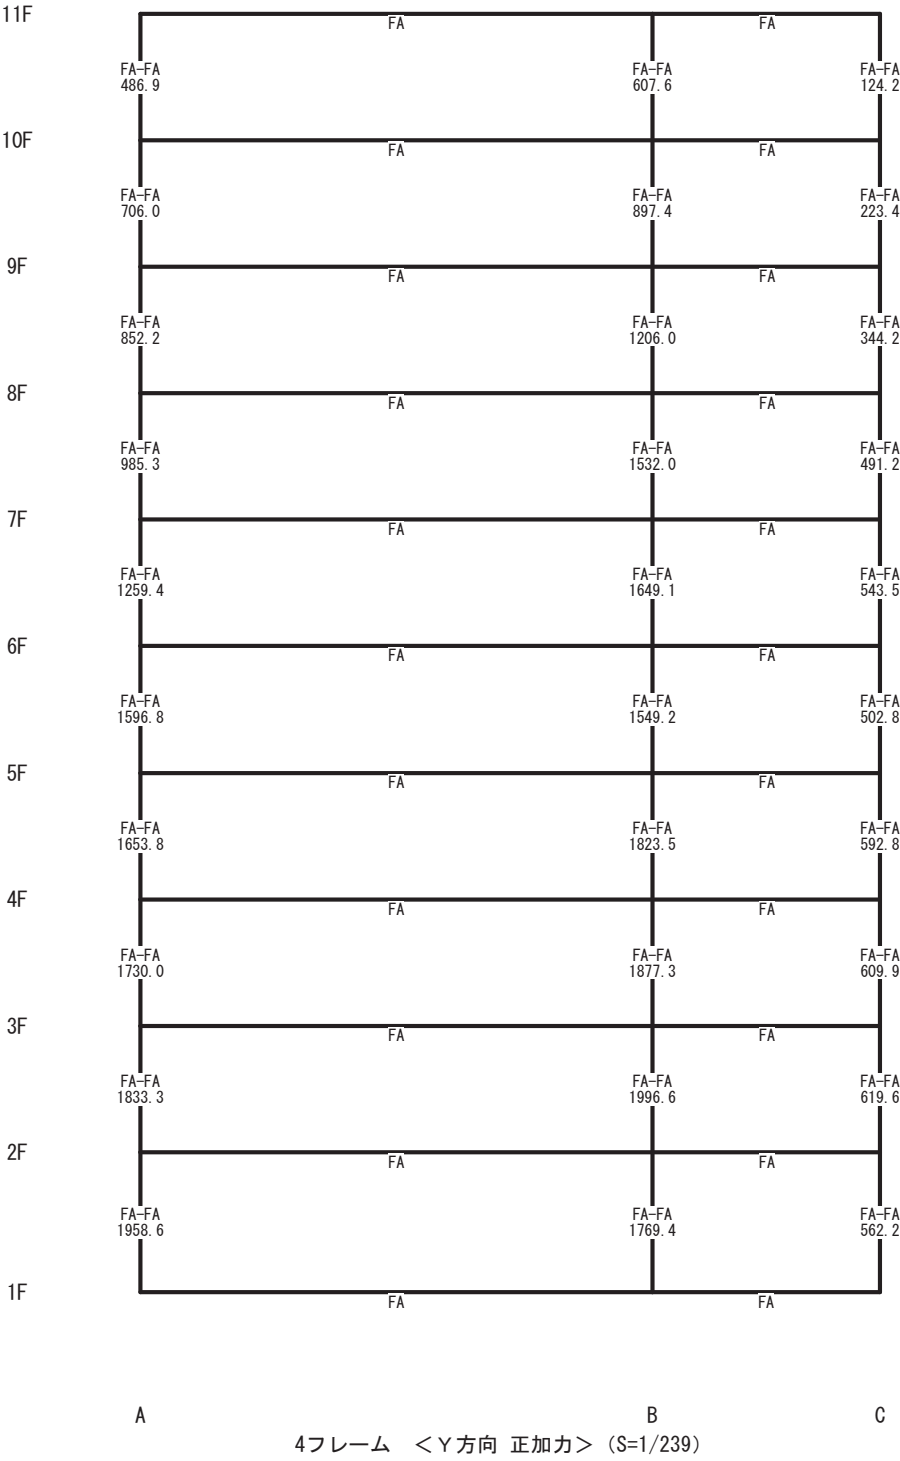


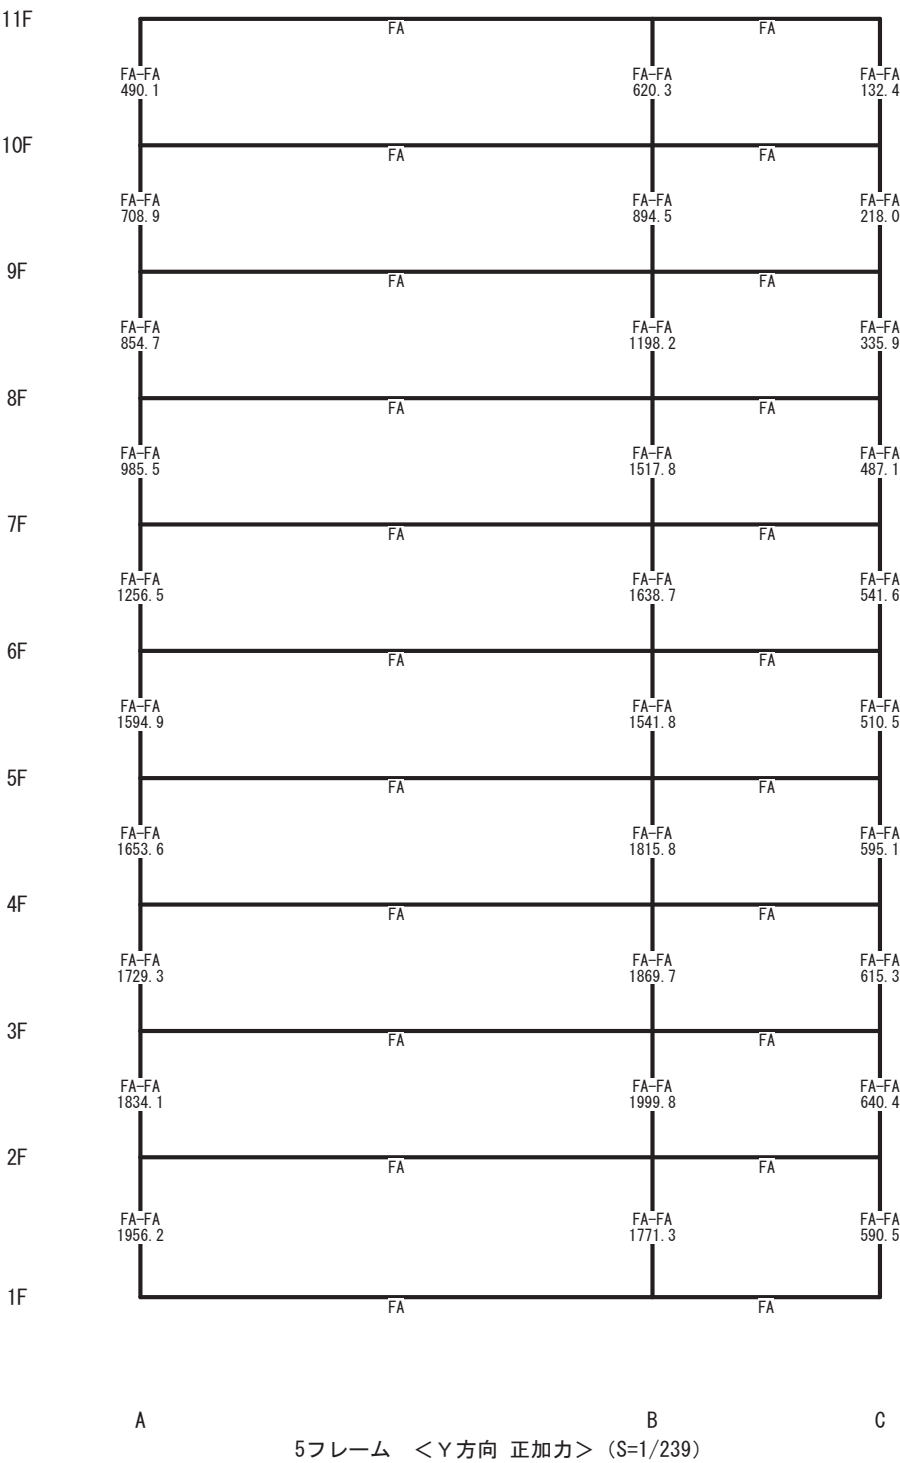


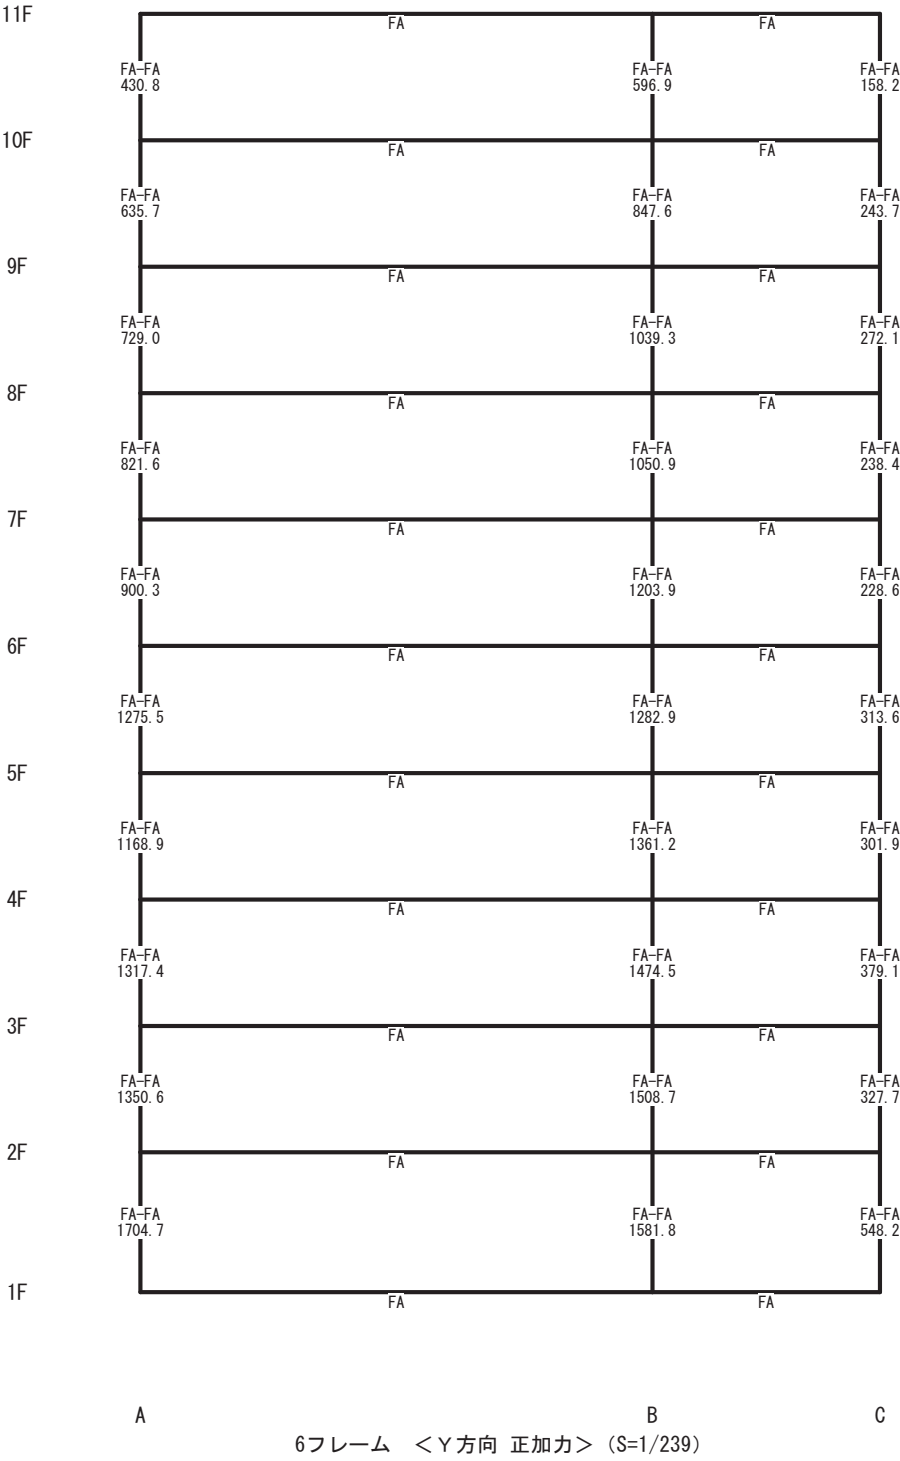


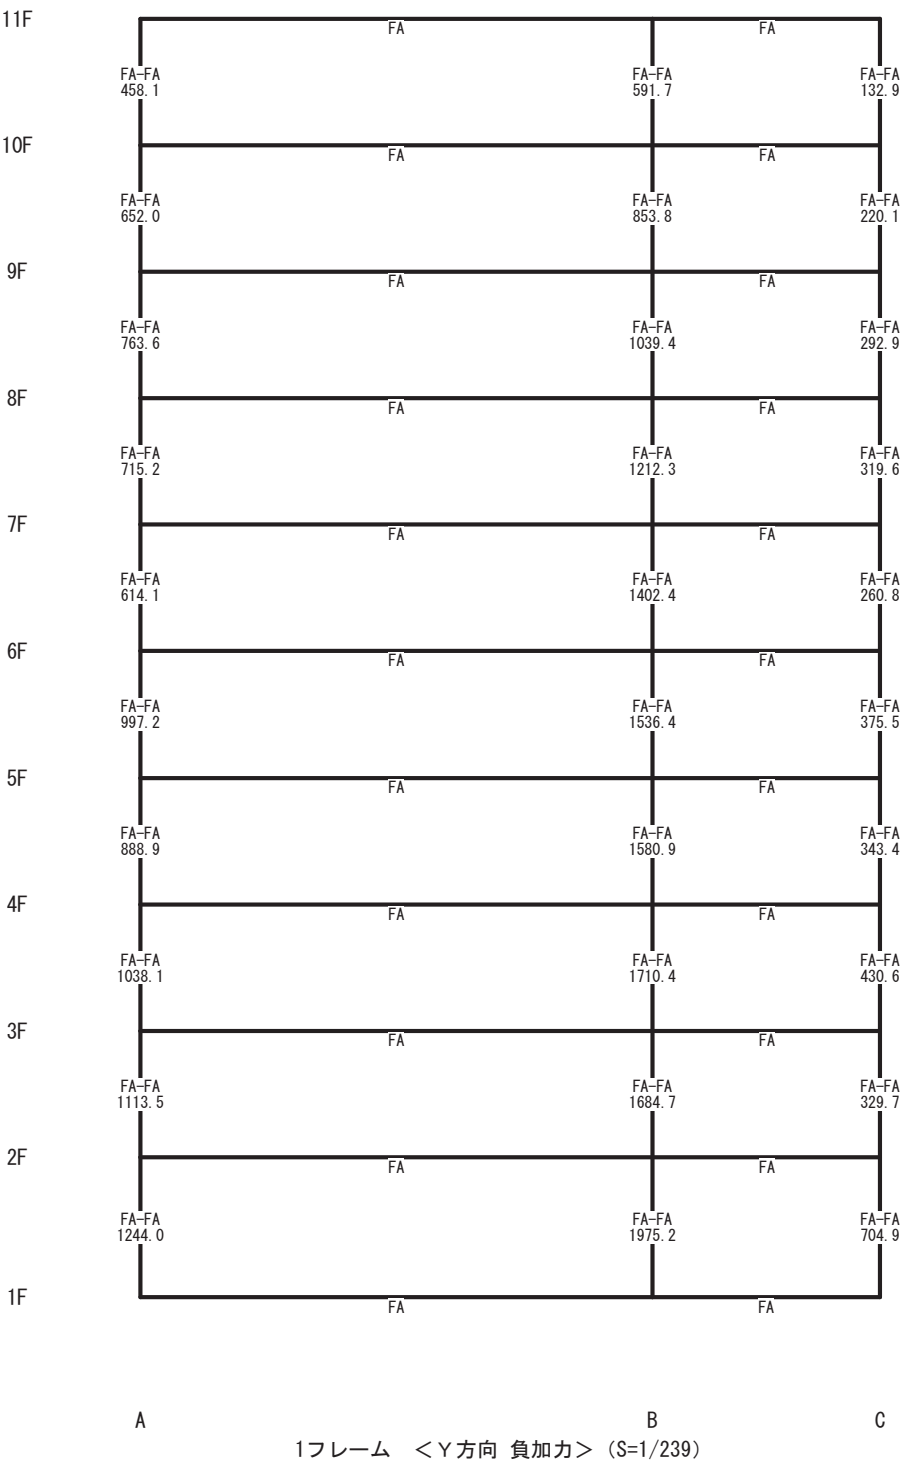


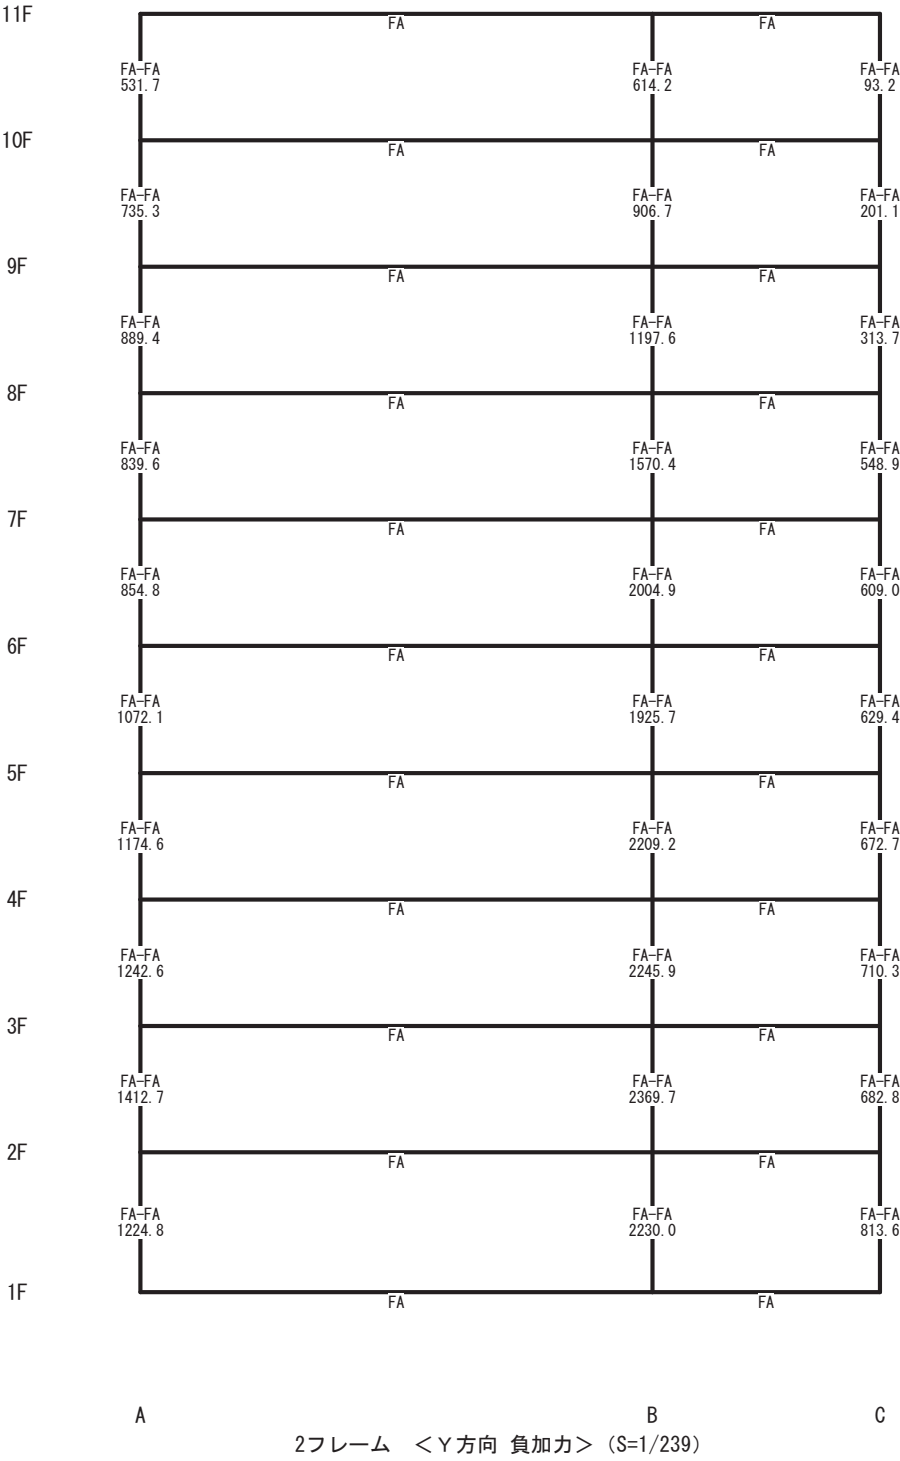

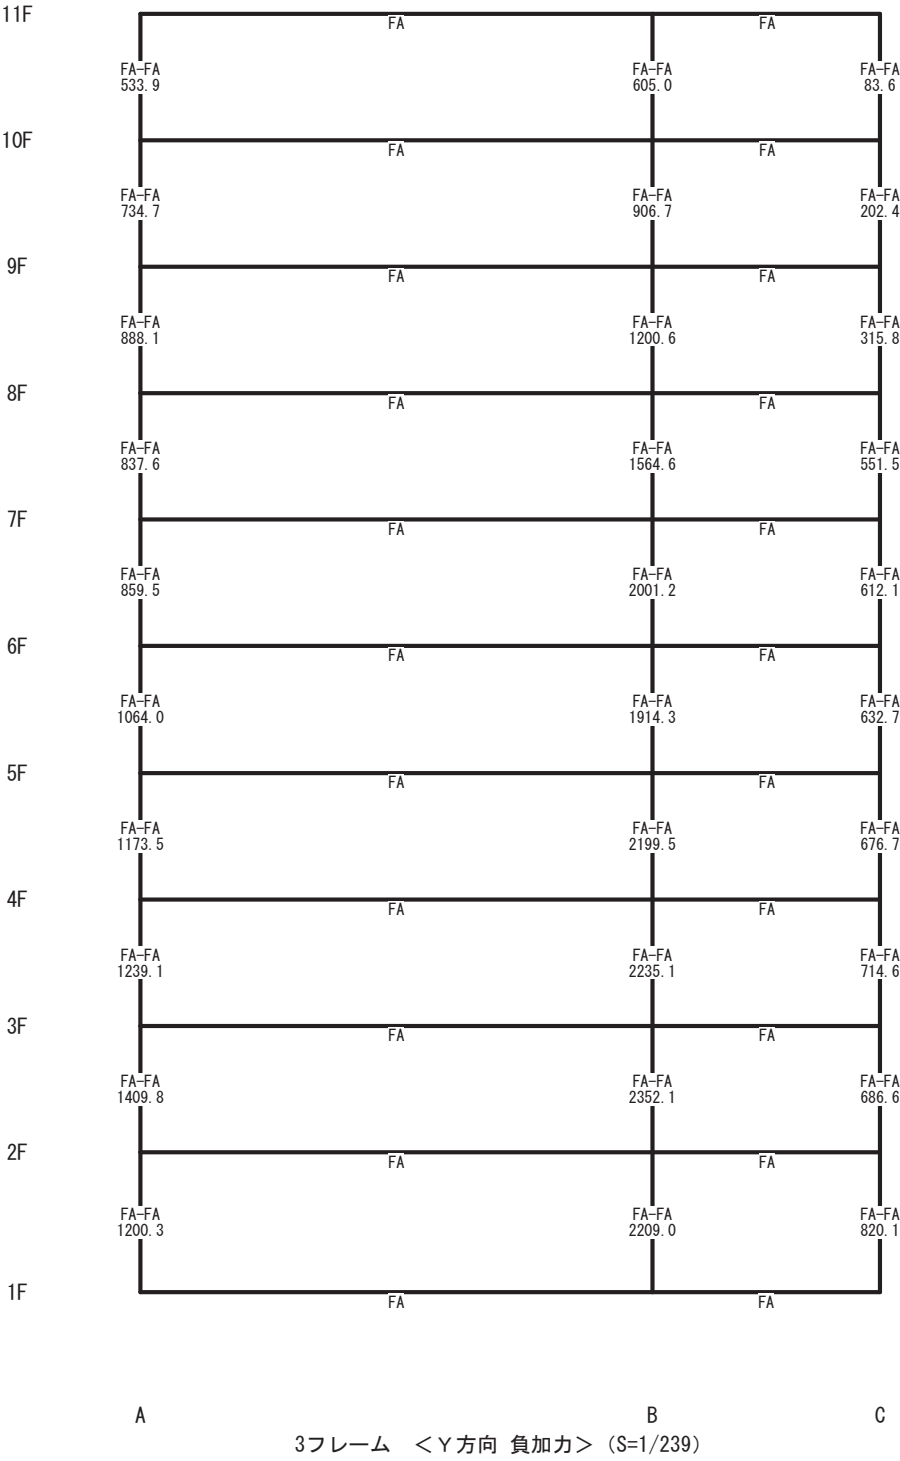

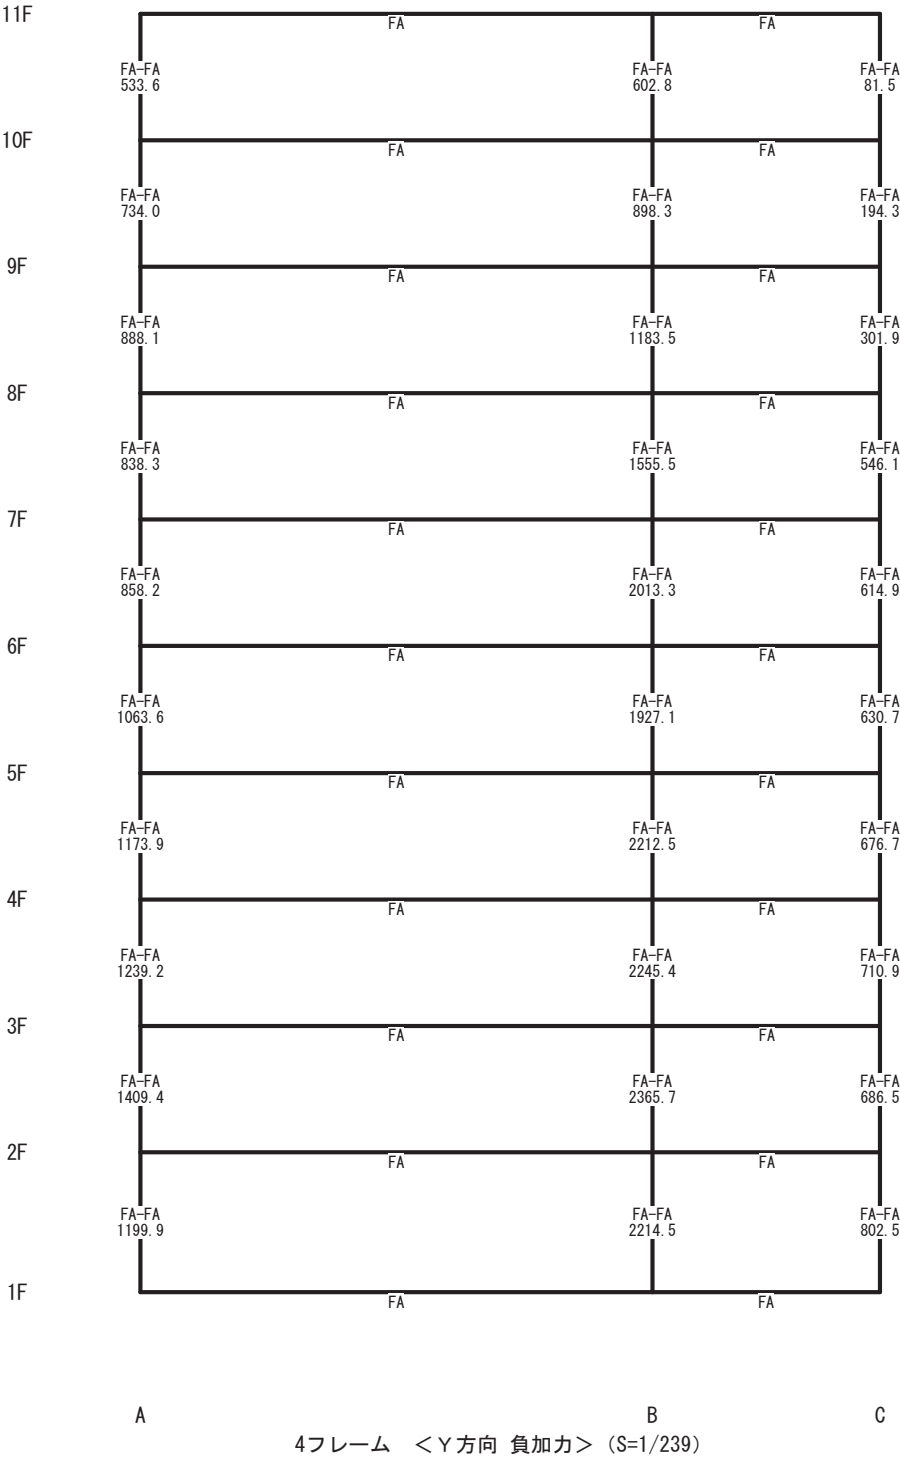

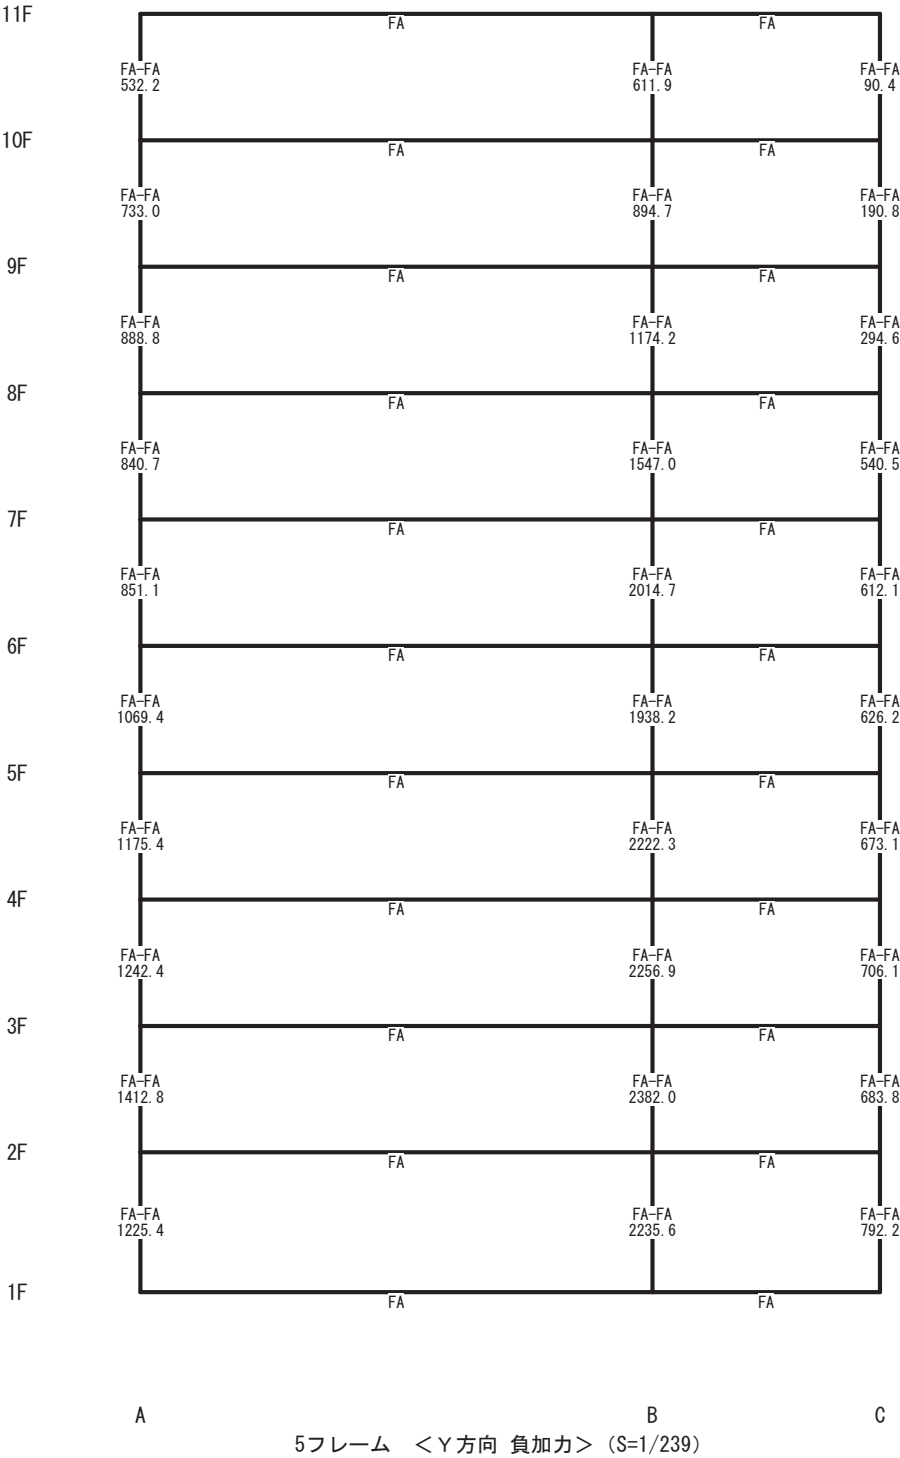

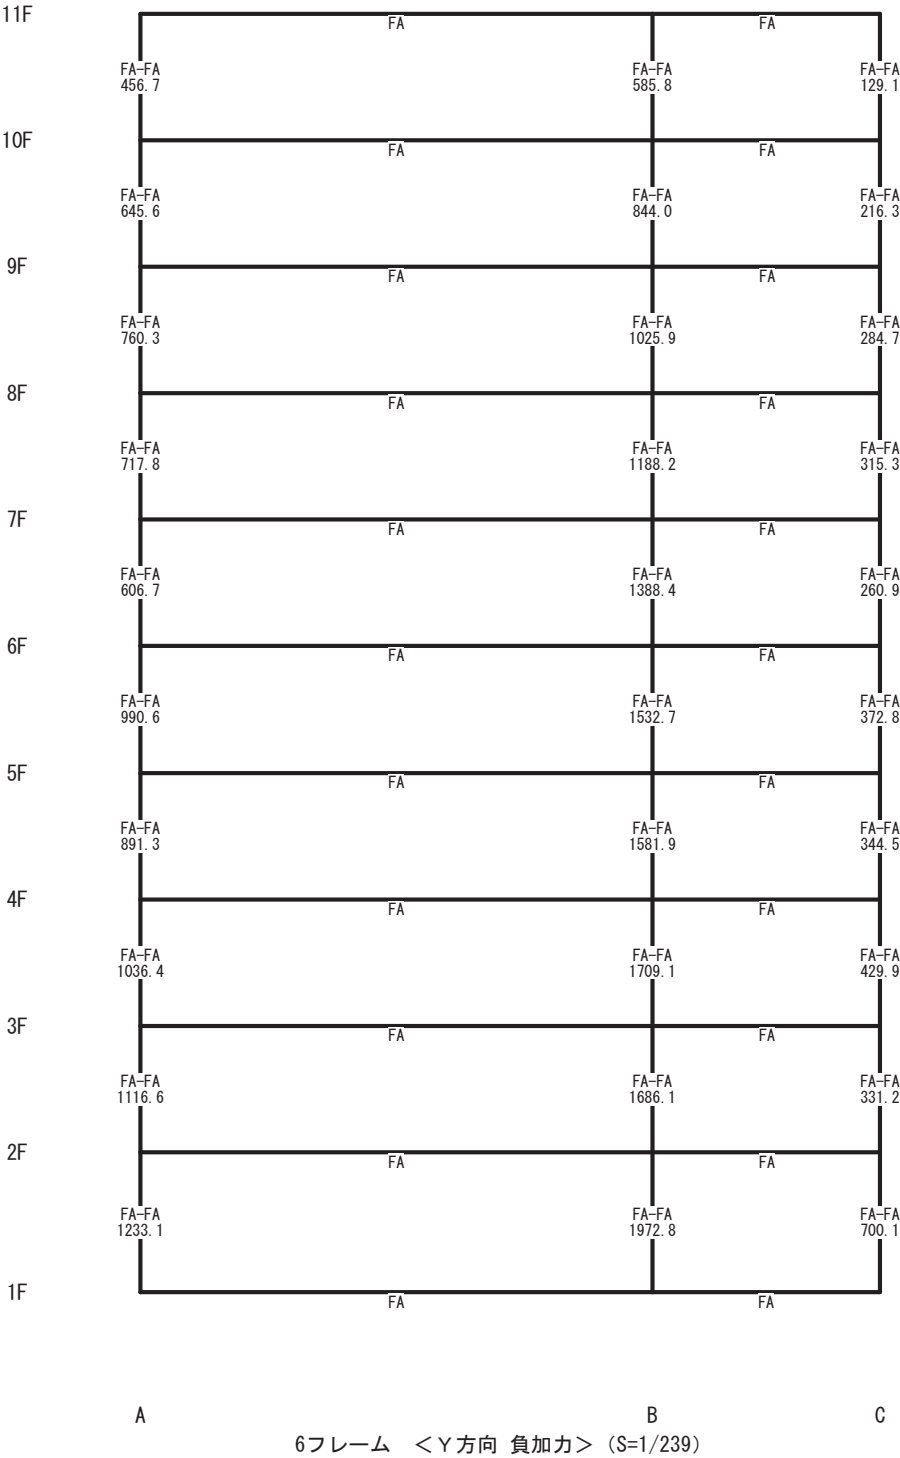

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3813.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3861.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	C	3587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3590.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4070.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2832.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1843.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3468.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	1	3127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4465.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3924.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2426.4	0.0	2426.4	0.34	0.00	0.34
	B	2627.1	0.0	2627.1	0.36	0.00	0.36
	C	1205.1	0.0	1205.1	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6258.6	0.0	6258.6	0.87	0.00	0.87
9F	A	3813.1	0.0	3813.1	0.29	0.00	0.29
	B	3861.8	0.0	3861.8	0.30	0.00	0.30
	C	1593.4	0.0	1593.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9268.4	0.0	9268.4	0.71	0.00	0.71
8F	A	4762.7	0.0	4762.7	0.25	0.00	0.25
	B	4757.1	0.0	4757.1	0.25	0.00	0.25
	C	2279.4	0.0	2279.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11799.2	0.0	11799.2	0.63	0.00	0.63
7F	A	5609.6	0.0	5609.6	0.23	0.00	0.23
	B	5565.5	0.0	5565.5	0.23	0.00	0.23
	C	2816.5	0.0	2816.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.444 Co=0.444

Ai=2.010 Co=0.444

Ai=1.771 Co=0.444

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13991.7	0.0	13991.7	0.57	0.00	0.57
6F	A	6455.8	0.0	6455.8	0.21	0.00	0.21
	B	6431.6	0.0	6431.6	0.21	0.00	0.21
	C	2989.9	0.0	2989.9	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15877.2	0.0	15877.2	0.52	0.00	0.52
5F	A	7136.4	0.0	7136.4	0.20	0.00	0.20
	B	7183.2	0.0	7183.2	0.20	0.00	0.20
	C	3158.9	0.0	3158.9	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17478.6	0.0	17478.6	0.48	0.00	0.48
4F	A	7693.6	0.0	7693.6	0.18	0.00	0.18
	B	7639.9	0.0	7639.9	0.18	0.00	0.18
	C	3498.9	0.0	3498.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18832.4	0.0	18832.4	0.45	0.00	0.45
3F	A	8168.2	0.0	8168.2	0.17	0.00	0.17
	B	8172.2	0.0	8172.2	0.17	0.00	0.17
	C	3587.3	0.0	3587.3	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19927.8	0.0	19927.8	0.41	0.00	0.41
2F	A	8576.0	0.0	8576.0	0.16	0.00	0.16
	B	8591.3	0.0	8591.3	0.16	0.00	0.16
	C	3598.0	0.0	3598.0	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20765.3	0.0	20765.3	0.38	0.00	0.38
1F	A	8654.3	0.0	8654.3	0.14	0.00	0.14
	B	8507.1	0.0	8507.1	0.14	0.00	0.14
	C	4191.4	0.0	4191.4	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21352.7	0.0	21352.7	0.36	0.00	0.36

Ai=1.603 Co=0.444

Ai=1.469 Co=0.444

Ai=1.357 Co=0.444

Ai=1.257 Co=0.444

Ai=1.165 Co=0.444

Ai=1.080 Co=0.444

Ai=1.000 Co=0.444

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2426.4	0.0	2426.4	0.34	0.00	0.34
	B	2628.6	0.0	2628.6	0.36	0.00	0.36
	C	1204.0	0.0	1204.0	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6259.0	0.0	6259.0	0.87	0.00	0.87
9F	A	3804.4	0.0	3804.4	0.29	0.00	0.29
	B	3869.4	0.0	3869.4	0.30	0.00	0.30
	C	1595.0	0.0	1595.0	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9268.9	0.0	9268.9	0.71	0.00	0.71
8F	A	4752.6	0.0	4752.6	0.25	0.00	0.25
	B	4764.7	0.0	4764.7	0.25	0.00	0.25
	C	2282.5	0.0	2282.5	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11799.8	0.0	11799.8	0.63	0.00	0.63
7F	A	5600.3	0.0	5600.3	0.23	0.00	0.23
	B	5571.0	0.0	5571.0	0.23	0.00	0.23
	C	2821.1	0.0	2821.1	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13992.5	0.0	13992.5	0.57	0.00	0.57
6F	A	6445.1	0.0	6445.1	0.21	0.00	0.21
	B	6437.5	0.0	6437.5	0.21	0.00	0.21
	C	2995.5	0.0	2995.5	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15878.1	0.0	15878.1	0.52	0.00	0.52
5F	A	7127.8	0.0	7127.8	0.20	0.00	0.20
	B	7187.6	0.0	7187.6	0.20	0.00	0.20
	C	3164.2	0.0	3164.2	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17479.6	0.0	17479.6	0.48	0.00	0.48
4F	A	7687.3	0.0	7687.3	0.18	0.00	0.18
	B	7643.9	0.0	7643.9	0.18	0.00	0.18
	C	3502.3	0.0	3502.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.444 Co=0.444

Ai=2.010 Co=0.444

Ai=1.771 Co=0.444

Ai=1.603 Co=0.444

Ai=1.469 Co=0.444

Ai=1.357 Co=0.444

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18833.4	0.0	18833.4	0.45	0.00	0.45
3F	A	8163.0	0.0	8163.0	0.17	0.00	0.17
	B	8175.2	0.0	8175.2	0.17	0.00	0.17
	C	3590.7	0.0	3590.7	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19928.9	0.0	19928.9	0.41	0.00	0.41
2F	A	8576.2	0.0	8576.2	0.16	0.00	0.16
	B	8588.0	0.0	8588.0	0.16	0.00	0.16
	C	3602.2	0.0	3602.2	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20766.5	0.0	20766.5	0.38	0.00	0.38
1F	A	8648.7	0.0	8648.7	0.14	0.00	0.14
	B	8510.6	0.0	8510.6	0.14	0.00	0.14
	C	4194.6	0.0	4194.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21353.9	0.0	21353.9	0.36	0.00	0.36

Ai=1.257 Co=0.444

Ai=1.165 Co=0.444

Ai=1.080 Co=0.444

Ai=1.000 Co=0.444

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1191.4	0.0	1191.4	0.17	0.00	0.17
	2	1237.2	0.0	1237.2	0.17	0.00	0.17
	3	1215.1	0.0	1215.1	0.17	0.00	0.17
	4	1218.7	0.0	1218.7	0.17	0.00	0.17
	5	1242.8	0.0	1242.8	0.17	0.00	0.17
	6	1185.9	0.0	1185.9	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7291.1	0.0	7291.1	1.01	0.00	1.01
9F	1	1741.7	0.0	1741.7	0.13	0.00	0.13
	2	1840.5	0.0	1840.5	0.14	0.00	0.14
	3	1840.1	0.0	1840.1	0.14	0.00	0.14
	4	1826.8	0.0	1826.8	0.14	0.00	0.14
	5	1821.3	0.0	1821.3	0.14	0.00	0.14
	6	1727.0	0.0	1727.0	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10797.4	0.0	10797.4	0.83	0.00	0.83
8F	1	2064.5	0.0	2064.5	0.11	0.00	0.11
	2	2425.1	0.0	2425.1	0.13	0.00	0.13
	3	2424.5	0.0	2424.5	0.13	0.00	0.13
	4	2402.4	0.0	2402.4	0.13	0.00	0.13
	5	2388.8	0.0	2388.8	0.13	0.00	0.13
	6	2040.5	0.0	2040.5	0.11	0.00	0.11

Ai=2.444 Co=0.517

Ai=2.010 Co=0.517

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13745.7	0.0	13745.7	0.73	0.00	0.73
7F	1	2130.8	0.0	2130.8	0.09	0.00	0.09
	2	3027.3	0.0	3027.3	0.12	0.00	0.12
	3	3032.0	0.0	3032.0	0.12	0.00	0.12
	4	3008.5	0.0	3008.5	0.12	0.00	0.12
	5	2990.4	0.0	2990.4	0.12	0.00	0.12
	6	2110.9	0.0	2110.9	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16299.9	0.0	16299.9	0.66	0.00	0.66
6F	1	2341.6	0.0	2341.6	0.08	0.00	0.08
	2	3460.4	0.0	3460.4	0.11	0.00	0.11
	3	3472.9	0.0	3472.9	0.11	0.00	0.11
	4	3452.0	0.0	3452.0	0.11	0.00	0.11
	5	3436.7	0.0	3436.7	0.11	0.00	0.11
	6	2332.8	0.0	2332.8	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18496.5	0.0	18496.5	0.61	0.00	0.61
5F	1	2877.1	0.0	2877.1	0.08	0.00	0.08
	2	3658.1	0.0	3658.1	0.10	0.00	0.10
	3	3658.6	0.0	3658.6	0.10	0.00	0.10
	4	3648.8	0.0	3648.8	0.10	0.00	0.10
	5	3647.2	0.0	3647.2	0.10	0.00	0.10
	6	2872.0	0.0	2872.0	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20361.9	0.0	20361.9	0.56	0.00	0.56
4F	1	2819.4	0.0	2819.4	0.07	0.00	0.07
	2	4071.7	0.0	4071.7	0.10	0.00	0.10
	3	4081.4	0.0	4081.4	0.10	0.00	0.10
	4	4070.1	0.0	4070.1	0.10	0.00	0.10
	5	4064.5	0.0	4064.5	0.10	0.00	0.10
	6	2832.0	0.0	2832.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21939.1	0.0	21939.1	0.52	0.00	0.52
3F	1	3168.5	0.0	3168.5	0.07	0.00	0.07
	2	4219.5	0.0	4219.5	0.09	0.00	0.09
	3	4224.7	0.0	4224.7	0.09	0.00	0.09
	4	4217.2	0.0	4217.2	0.09	0.00	0.09
	5	4214.4	0.0	4214.4	0.09	0.00	0.09
	6	3171.0	0.0	3171.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23215.2	0.0	23215.2	0.48	0.00	0.48
2F	1	3175.9	0.0	3175.9	0.06	0.00	0.06
	2	4462.3	0.0	4462.3	0.08	0.00	0.08
	3	4441.8	0.0	4441.8	0.08	0.00	0.08
	4	4449.5	0.0	4449.5	0.08	0.00	0.08
	5	4474.3	0.0	4474.3	0.08	0.00	0.08
	6	3187.0	0.0	3187.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24190.9	0.0	24190.9	0.45	0.00	0.45
1F	1	3854.4	0.0	3854.4	0.06	0.00	0.06

Ai=1.771 Co=0.517

Ai=1.603 Co=0.517

Ai=1.469 Co=0.517

Ai=1.357 Co=0.517

Ai=1.257 Co=0.517

Ai=1.165 Co=0.517

Ai=1.080 Co=0.517

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	4302.2	0.0	4302.2	0.07	0.00	0.07
	3	4275.9	0.0	4275.9	0.07	0.00	0.07
	4	4290.1	0.0	4290.1	0.07	0.00	0.07
	5	4317.9	0.0	4317.9	0.07	0.00	0.07
	6	3834.7	0.0	3834.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24875.2	0.0	24875.2	0.41	0.00	0.41

Ai=1.000 Co=0.517

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1182.7	0.0	1182.7	0.16	0.00	0.16
	2	1239.1	0.0	1239.1	0.17	0.00	0.17
	3	1222.5	0.0	1222.5	0.17	0.00	0.17
	4	1218.0	0.0	1218.0	0.17	0.00	0.17
	5	1234.5	0.0	1234.5	0.17	0.00	0.17
	6	1171.6	0.0	1171.6	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7268.5	0.0	7268.5	1.01	0.00	1.01
9F	1	1725.9	0.0	1725.9	0.13	0.00	0.13
	2	1843.2	0.0	1843.2	0.14	0.00	0.14
	3	1843.8	0.0	1843.8	0.14	0.00	0.14
	4	1826.6	0.0	1826.6	0.14	0.00	0.14
	5	1818.5	0.0	1818.5	0.14	0.00	0.14
	6	1705.9	0.0	1705.9	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10763.8	0.0	10763.8	0.83	0.00	0.83
8F	1	2096.0	0.0	2096.0	0.11	0.00	0.11
	2	2400.7	0.0	2400.7	0.13	0.00	0.13
	3	2404.5	0.0	2404.5	0.13	0.00	0.13
	4	2373.5	0.0	2373.5	0.13	0.00	0.13
	5	2357.5	0.0	2357.5	0.13	0.00	0.13
	6	2070.9	0.0	2070.9	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13703.0	0.0	13703.0	0.73	0.00	0.73
7F	1	2247.2	0.0	2247.2	0.09	0.00	0.09
	2	2959.0	0.0	2959.0	0.12	0.00	0.12
	3	2953.7	0.0	2953.7	0.12	0.00	0.12
	4	2939.9	0.0	2939.9	0.12	0.00	0.12
	5	2928.2	0.0	2928.2	0.12	0.00	0.12
	6	2221.4	0.0	2221.4	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16249.3	0.0	16249.3	0.66	0.00	0.66
6F	1	2277.3	0.0	2277.3	0.07	0.00	0.07
	2	3468.7	0.0	3468.7	0.11	0.00	0.11
	3	3472.8	0.0	3472.8	0.11	0.00	0.11
	4	3486.3	0.0	3486.3	0.11	0.00	0.11
	5	3477.8	0.0	3477.8	0.11	0.00	0.11
	6	2256.0	0.0	2256.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18438.9	0.0	18438.9	0.61	0.00	0.61
5F	1	2909.2	0.0	2909.2	0.08	0.00	0.08
	2	3627.3	0.0	3627.3	0.10	0.00	0.10

Ai=2.444 Co=0.516

Ai=2.010 Co=0.516

Ai=1.771 Co=0.516

Ai=1.603 Co=0.516

Ai=1.469 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	3	3611.0	0.0	3611.0	0.10	0.00	0.10
	4	3621.4	0.0	3621.4	0.10	0.00	0.10
	5	3633.8	0.0	3633.8	0.10	0.00	0.10
	6	2896.1	0.0	2896.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20298.8	0.0	20298.8	0.56	0.00	0.56
4F	1	2813.2	0.0	2813.2	0.07	0.00	0.07
	2	4056.5	0.0	4056.5	0.10	0.00	0.10
	3	4049.7	0.0	4049.7	0.10	0.00	0.10
	4	4063.1	0.0	4063.1	0.10	0.00	0.10
	5	4070.8	0.0	4070.8	0.10	0.00	0.10
	6	2817.6	0.0	2817.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21871.0	0.0	21871.0	0.52	0.00	0.52
3F	1	3179.2	0.0	3179.2	0.07	0.00	0.07
	2	4198.8	0.0	4198.8	0.09	0.00	0.09
	3	4188.8	0.0	4188.8	0.09	0.00	0.09
	4	4195.5	0.0	4195.5	0.09	0.00	0.09
	5	4205.4	0.0	4205.4	0.09	0.00	0.09
	6	3175.4	0.0	3175.4	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23143.1	0.0	23143.1	0.48	0.00	0.48
2F	1	3127.9	0.0	3127.9	0.06	0.00	0.06
	2	4465.2	0.0	4465.2	0.08	0.00	0.08
	3	4448.5	0.0	4448.5	0.08	0.00	0.08
	4	4461.6	0.0	4461.6	0.08	0.00	0.08
	5	4478.6	0.0	4478.6	0.08	0.00	0.08
	6	3133.9	0.0	3133.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24115.8	0.0	24115.8	0.45	0.00	0.45
1F	1	3924.1	0.0	3924.1	0.07	0.00	0.07
	2	4268.3	0.0	4268.3	0.07	0.00	0.07
	3	4229.4	0.0	4229.4	0.07	0.00	0.07
	4	4216.9	0.0	4216.9	0.07	0.00	0.07
	5	4253.2	0.0	4253.2	0.07	0.00	0.07
	6	3906.0	0.0	3906.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24798.0	0.0	24798.0	0.41	0.00	0.41

Ai=1.357 Co=0.516

Ai=1.257 Co=0.516

Ai=1.165 Co=0.516

Ai=1.080 Co=0.516

Ai=1.000 Co=0.516

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2327.5	0.0	2327.5	0.32	0.00	0.32
	B	2788.4	0.0	2788.4	0.39	0.00	0.39
	C	946.4	0.0	946.4	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6062.3	0.0	6062.3	0.84	0.00	0.84
9F	A	3641.3	0.0	3641.3	0.28	0.00	0.28
	B	3907.0	0.0	3907.0	0.30	0.00	0.30

Ai=2.444 Co=0.430

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	C	1429.3	0.0	1429.3	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8977.6	0.0	8977.6	0.69	0.00	0.69
8F	A	4633.8	0.0	4633.8	0.25	0.00	0.25
	B	4562.6	0.0	4562.6	0.24	0.00	0.24
	C	2232.7	0.0	2232.7	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11429.1	0.0	11429.1	0.61	0.00	0.61
7F	A	5406.5	0.0	5406.5	0.22	0.00	0.22
	B	5364.2	0.0	5364.2	0.22	0.00	0.22
	C	2782.0	0.0	2782.0	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13552.8	0.0	13552.8	0.55	0.00	0.55
6F	A	6224.3	0.0	6224.3	0.20	0.00	0.20
	B	6213.6	0.0	6213.6	0.20	0.00	0.20
	C	2941.3	0.0	2941.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15379.2	0.0	15379.2	0.51	0.00	0.51
5F	A	6896.9	0.0	6896.9	0.19	0.00	0.19
	B	6936.7	0.0	6936.7	0.19	0.00	0.19
	C	3096.7	0.0	3096.7	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16930.3	0.0	16930.3	0.47	0.00	0.47
4F	A	7431.3	0.0	7431.3	0.18	0.00	0.18
	B	7387.0	0.0	7387.0	0.18	0.00	0.18
	C	3423.3	0.0	3423.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18241.6	0.0	18241.6	0.43	0.00	0.43
3F	A	7900.3	0.0	7900.3	0.16	0.00	0.16
	B	7909.7	0.0	7909.7	0.16	0.00	0.16
	C	3492.6	0.0	3492.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.010 Co=0.430

Ai=1.771 Co=0.430

Ai=1.603 Co=0.430

Ai=1.469 Co=0.430

Ai=1.357 Co=0.430

Ai=1.257 Co=0.430

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19302.7	0.0	19302.7	0.40	0.00	0.40
2F	A	8268.5	0.0	8268.5	0.15	0.00	0.15
	B	8341.4	0.0	8341.4	0.15	0.00	0.15
	C	3504.0	0.0	3504.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20113.9	0.0	20113.9	0.37	0.00	0.37
1F	A	8314.9	0.0	8314.9	0.14	0.00	0.14
	B	8261.6	0.0	8261.6	0.14	0.00	0.14
	C	4106.4	0.0	4106.4	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20682.9	0.0	20682.9	0.34	0.00	0.34

Ai=1.165 Co=0.430

Ai=1.080 Co=0.430

Ai=1.000 Co=0.430

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2328.3	0.0	2328.3	0.32	0.00	0.32
	B	2789.7	0.0	2789.7	0.39	0.00	0.39
	C	944.4	0.0	944.4	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6062.5	0.0	6062.5	0.84	0.00	0.84
9F	A	3635.8	0.0	3635.8	0.28	0.00	0.28
	B	3912.0	0.0	3912.0	0.30	0.00	0.30
	C	1430.1	0.0	1430.1	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8977.9	0.0	8977.9	0.69	0.00	0.69
8F	A	4623.1	0.0	4623.1	0.25	0.00	0.25
	B	4569.7	0.0	4569.7	0.24	0.00	0.24
	C	2236.7	0.0	2236.7	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11429.4	0.0	11429.4	0.61	0.00	0.61
7F	A	5396.7	0.0	5396.7	0.22	0.00	0.22
	B	5370.3	0.0	5370.3	0.22	0.00	0.22
	C	2786.2	0.0	2786.2	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.444 Co=0.430

Ai=2.010 Co=0.430

Ai=1.771 Co=0.430

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13553.2	0.0	13553.2	0.55	0.00	0.55
6F	A	6213.4	0.0	6213.4	0.20	0.00	0.20
	B	6219.6	0.0	6219.6	0.20	0.00	0.20
	C	2946.7	0.0	2946.7	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15379.7	0.0	15379.7	0.51	0.00	0.51
5F	A	6889.0	0.0	6889.0	0.19	0.00	0.19
	B	6940.0	0.0	6940.0	0.19	0.00	0.19
	C	3101.9	0.0	3101.9	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16930.9	0.0	16930.9	0.47	0.00	0.47
4F	A	7424.2	0.0	7424.2	0.18	0.00	0.18
	B	7391.7	0.0	7391.7	0.18	0.00	0.18
	C	3426.3	0.0	3426.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18242.2	0.0	18242.2	0.43	0.00	0.43
3F	A	7895.5	0.0	7895.5	0.16	0.00	0.16
	B	7912.0	0.0	7912.0	0.16	0.00	0.16
	C	3495.8	0.0	3495.8	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19303.3	0.0	19303.3	0.40	0.00	0.40
2F	A	8266.3	0.0	8266.3	0.15	0.00	0.15
	B	8340.2	0.0	8340.2	0.15	0.00	0.15
	C	3508.1	0.0	3508.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20114.5	0.0	20114.5	0.37	0.00	0.37
1F	A	8311.8	0.0	8311.8	0.14	0.00	0.14
	B	8265.6	0.0	8265.6	0.14	0.00	0.14
	C	4106.1	0.0	4106.1	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20683.4	0.0	20683.4	0.34	0.00	0.34

Ai=1.603 Co=0.430

Ai=1.469 Co=0.430

Ai=1.357 Co=0.430

Ai=1.257 Co=0.430

Ai=1.165 Co=0.430

Ai=1.080 Co=0.430

Ai=1.000 Co=0.430

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1144.6	0.0	1144.6	0.16	0.00	0.16
	2	1208.7	0.0	1208.7	0.17	0.00	0.17
	3	1193.0	0.0	1193.0	0.17	0.00	0.17
	4	1195.0	0.0	1195.0	0.17	0.00	0.17
	5	1211.8	0.0	1211.8	0.17	0.00	0.17
	6	1140.6	0.0	1140.6	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7093.7	0.0	7093.7	0.98	0.00	0.98
9F	1	1678.8	0.0	1678.8	0.13	0.00	0.13
	2	1796.9	0.0	1796.9	0.14	0.00	0.14
	3	1800.6	0.0	1800.6	0.14	0.00	0.14
	4	1786.6	0.0	1786.6	0.14	0.00	0.14
	5	1776.5	0.0	1776.5	0.14	0.00	0.14
	6	1665.6	0.0	1665.6	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10505.0	0.0	10505.0	0.81	0.00	0.81
8F	1	2030.5	0.0	2030.5	0.11	0.00	0.11
	2	2346.6	0.0	2346.6	0.13	0.00	0.13
	3	2349.3	0.0	2349.3	0.13	0.00	0.13
	4	2327.6	0.0	2327.6	0.12	0.00	0.12
	5	2311.9	0.0	2311.9	0.12	0.00	0.12
	6	2007.5	0.0	2007.5	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13373.4	0.0	13373.4	0.71	0.00	0.71
7F	1	2142.8	0.0	2142.8	0.09	0.00	0.09
	2	2912.5	0.0	2912.5	0.12	0.00	0.12
	3	2916.4	0.0	2916.4	0.12	0.00	0.12
	4	2894.5	0.0	2894.5	0.12	0.00	0.12
	5	2870.0	0.0	2870.0	0.12	0.00	0.12
	6	2122.3	0.0	2122.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15858.5	0.0	15858.5	0.65	0.00	0.65
6F	1	2433.9	0.0	2433.9	0.08	0.00	0.08
	2	3296.1	0.0	3296.1	0.11	0.00	0.11
	3	3302.1	0.0	3302.1	0.11	0.00	0.11
	4	3282.0	0.0	3282.0	0.11	0.00	0.11
	5	3264.5	0.0	3264.5	0.11	0.00	0.11
	6	2416.9	0.0	2416.9	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17995.6	0.0	17995.6	0.59	0.00	0.59
5F	1	2707.0	0.0	2707.0	0.07	0.00	0.07
	2	3610.7	0.0	3610.7	0.10	0.00	0.10
	3	3609.7	0.0	3609.7	0.10	0.00	0.10
	4	3596.3	0.0	3596.3	0.10	0.00	0.10
	5	3591.5	0.0	3591.5	0.10	0.00	0.10
	6	2695.3	0.0	2695.3	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19810.6	0.0	19810.6	0.55	0.00	0.55
4F	1	2697.7	0.0	2697.7	0.06	0.00	0.06
	2	3984.8	0.0	3984.8	0.09	0.00	0.09
	3	3994.0	0.0	3994.0	0.09	0.00	0.09
	4	3983.4	0.0	3983.4	0.09	0.00	0.09
	5	3978.0	0.0	3978.0	0.09	0.00	0.09

Ai=2.444 Co=0.503

Ai=2.010 Co=0.503

Ai=1.771 Co=0.503

Ai=1.603 Co=0.503

Ai=1.469 Co=0.503

Ai=1.357 Co=0.503

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	6	2707.1	0.0	2707.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21345.0	0.0	21345.0	0.51	0.00	0.51
3F	1	3043.4	0.0	3043.4	0.06	0.00	0.06
	2	4126.2	0.0	4126.2	0.09	0.00	0.09
	3	4130.0	0.0	4130.0	0.09	0.00	0.09
	4	4122.8	0.0	4122.8	0.09	0.00	0.09
	5	4119.0	0.0	4119.0	0.09	0.00	0.09
	6	3045.1	0.0	3045.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22586.5	0.0	22586.5	0.47	0.00	0.47
2F	1	3081.1	0.0	3081.1	0.06	0.00	0.06
	2	4349.4	0.0	4349.4	0.08	0.00	0.08
	3	4335.1	0.0	4335.1	0.08	0.00	0.08
	4	4337.8	0.0	4337.8	0.08	0.00	0.08
	5	4354.3	0.0	4354.3	0.08	0.00	0.08
	6	3078.1	0.0	3078.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23535.8	0.0	23535.8	0.43	0.00	0.43
1F	1	3702.2	0.0	3702.2	0.06	0.00	0.06
	2	4208.2	0.0	4208.2	0.07	0.00	0.07
	3	4184.3	0.0	4184.3	0.07	0.00	0.07
	4	4198.6	0.0	4198.6	0.07	0.00	0.07
	5	4224.6	0.0	4224.6	0.07	0.00	0.07
	6	3682.8	0.0	3682.8	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24200.8	0.0	24200.8	0.40	0.00	0.40

Ai=1.257 Co=0.503

Ai=1.165 Co=0.503

Ai=1.080 Co=0.503

Ai=1.000 Co=0.503

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1131.0	0.0	1131.0	0.16	0.00	0.16
	2	1212.3	0.0	1212.3	0.17	0.00	0.17
	3	1204.7	0.0	1204.7	0.17	0.00	0.17
	4	1200.3	0.0	1200.3	0.17	0.00	0.17
	5	1208.9	0.0	1208.9	0.17	0.00	0.17
	6	1129.0	0.0	1129.0	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7086.2	0.0	7086.2	0.98	0.00	0.98
9F	1	1668.7	0.0	1668.7	0.13	0.00	0.13
	2	1798.5	0.0	1798.5	0.14	0.00	0.14
	3	1806.8	0.0	1806.8	0.14	0.00	0.14
	4	1788.7	0.0	1788.7	0.14	0.00	0.14
	5	1774.3	0.0	1774.3	0.14	0.00	0.14
	6	1656.9	0.0	1656.9	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10493.9	0.0	10493.9	0.81	0.00	0.81
8F	1	2020.8	0.0	2020.8	0.11	0.00	0.11
	2	2346.8	0.0	2346.8	0.13	0.00	0.13
	3	2358.4	0.0	2358.4	0.13	0.00	0.13
	4	2329.3	0.0	2329.3	0.12	0.00	0.12
	5	2305.4	0.0	2305.4	0.12	0.00	0.12
	6	1998.6	0.0	1998.6	0.11	0.00	0.11

Ai=2.444 Co=0.503

Ai=2.010 Co=0.503

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13359.4	0.0	13359.4	0.71	0.00	0.71
7F	1	2225.1	0.0	2225.1	0.09	0.00	0.09
	2	2867.3	0.0	2867.3	0.12	0.00	0.12
	3	2867.3	0.0	2867.3	0.12	0.00	0.12
	4	2849.4	0.0	2849.4	0.12	0.00	0.12
	5	2834.5	0.0	2834.5	0.12	0.00	0.12
	6	2198.1	0.0	2198.1	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15841.8	0.0	15841.8	0.64	0.00	0.64
6F	1	2501.9	0.0	2501.9	0.08	0.00	0.08
	2	3255.3	0.0	3255.3	0.11	0.00	0.11
	3	3247.2	0.0	3247.2	0.11	0.00	0.11
	4	3251.5	0.0	3251.5	0.11	0.00	0.11
	5	3247.5	0.0	3247.5	0.11	0.00	0.11
	6	2473.2	0.0	2473.2	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17976.6	0.0	17976.6	0.59	0.00	0.59
5F	1	2703.5	0.0	2703.5	0.07	0.00	0.07
	2	3604.2	0.0	3604.2	0.10	0.00	0.10
	3	3591.2	0.0	3591.2	0.10	0.00	0.10
	4	3602.4	0.0	3602.4	0.10	0.00	0.10
	5	3607.7	0.0	3607.7	0.10	0.00	0.10
	6	2680.9	0.0	2680.9	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19789.8	0.0	19789.8	0.55	0.00	0.55
4F	1	2710.1	0.0	2710.1	0.06	0.00	0.06
	2	3972.5	0.0	3972.5	0.09	0.00	0.09
	3	3965.1	0.0	3965.1	0.09	0.00	0.09
	4	3977.2	0.0	3977.2	0.09	0.00	0.09
	5	3985.2	0.0	3985.2	0.09	0.00	0.09
	6	2712.4	0.0	2712.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21322.6	0.0	21322.6	0.51	0.00	0.51
3F	1	3055.7	0.0	3055.7	0.06	0.00	0.06
	2	4113.6	0.0	4113.6	0.09	0.00	0.09
	3	4107.7	0.0	4107.7	0.09	0.00	0.09
	4	4115.1	0.0	4115.1	0.09	0.00	0.09
	5	4119.4	0.0	4119.4	0.09	0.00	0.09
	6	3051.4	0.0	3051.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22562.9	0.0	22562.9	0.47	0.00	0.47
2F	1	3061.6	0.0	3061.6	0.06	0.00	0.06
	2	4354.6	0.0	4354.6	0.08	0.00	0.08
	3	4334.6	0.0	4334.6	0.08	0.00	0.08
	4	4343.8	0.0	4343.8	0.08	0.00	0.08
	5	4361.7	0.0	4361.7	0.08	0.00	0.08
	6	3054.8	0.0	3054.8	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23511.1	0.0	23511.1	0.43	0.00	0.43
1F	1	3772.8	0.0	3772.8	0.06	0.00	0.06

Ai=1.771 Co=0.503

Ai=1.603 Co=0.503

Ai=1.469 Co=0.503

Ai=1.357 Co=0.503

Ai=1.257 Co=0.503

Ai=1.165 Co=0.503

Ai=1.080 Co=0.503

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	4174.1	0.0	4174.1	0.07	0.00	0.07
	3	4152.7	0.0	4152.7	0.07	0.00	0.07
	4	4147.8	0.0	4147.8	0.07	0.00	0.07
	5	4168.4	0.0	4168.4	0.07	0.00	0.07
	6	3760.4	0.0	3760.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24176.2	0.0	24176.2	0.40	0.00	0.40

Ai=1.000 Co=0.503

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	6258.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6258.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9268.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9268.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11799.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11799.19		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13991.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13991.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15877.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15877.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17478.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17478.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18832.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18832.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	19927.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19927.78		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20765.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20765.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21352.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21352.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	6258.99	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6258.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9268.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9268.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11799.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11799.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13992.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13992.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15878.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15878.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17479.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17479.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18833.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18833.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	19928.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19928.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20766.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20766.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21353.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21353.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	7291.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7291.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10797.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10797.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13745.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13745.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	16299.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16299.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	18496.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18496.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20361.85	100.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
5F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20361.85		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21939.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21939.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	23215.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23215.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	24190.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24190.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24875.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24875.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	7268.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7268.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10763.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10763.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13703.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13703.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	16249.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16249.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	18438.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18438.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20298.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20298.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21870.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21870.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	23143.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23143.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	24115.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24115.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24797.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24797.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci : 層せん断力係数
 ΣWi : 層重量 (kN)
 Qud : 各階の水平力 (kN)
 Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 U : 用途係数 (1.00)
 * : Ds値の直接入力
 + : Ds値の割増がされている

Fs : 剛性率に応じた数値
 Fe : 偏心率に応じた数値
 Fes : 形状係数
 Ds : 構造特性係数

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	1.955	7209.1	14095.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3523.8
9F	1.608	12980.5	20873.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5218.4
8F	1.417	18751.9	26573.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6643.3
7F	1.282	24577.8	31511.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7877.8
6F	1.176	30417.9	35757.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8939.4
5F	1.086	36258.0	39364.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9841.0
4F	1.005	42191.9	42412.9	1.000	1.000	1.000	0.25	10603.2
3F	0.932	48157.9	44879.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11220.0
2F	0.864	54123.9	46766.1	1.000	1.000	1.000	0.25	11691.5
1F	0.800	60111.3	48089.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12022.3

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	1.955	7209.1	14095.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3523.8
9F	1.608	12980.5	20873.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5218.4
8F	1.417	18751.9	26573.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6643.3
7F	1.282	24577.8	31511.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7877.8
6F	1.176	30417.9	35757.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8939.4
5F	1.086	36258.0	39364.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9841.0
4F	1.005	42191.9	42412.9	1.000	1.000	1.000	0.25	10603.2
3F	0.932	48157.9	44879.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11220.0
2F	0.864	54123.9	46766.1	1.000	1.000	1.000	0.25	11691.5
1F	0.800	60111.3	48089.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12022.3

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	1.955	7209.1	14095.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3523.8
9F	1.608	12980.5	20873.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5218.4
8F	1.417	18751.9	26573.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6643.3
7F	1.282	24577.8	31511.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7877.8
6F	1.176	30417.9	35757.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8939.4
5F	1.086	36258.0	39364.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9841.0
4F	1.005	42191.9	42412.9	1.000	1.000	1.000	0.25	10603.2
3F	0.932	48157.9	44879.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11220.0
2F	0.864	54123.9	46766.1	1.000	1.000	1.000	0.25	11691.5
1F	0.800	60111.3	48089.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12022.3

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	1.955	7209.1	14095.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3523.8
9F	1.608	12980.5	20873.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5218.4
8F	1.417	18751.9	26573.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6643.3
7F	1.282	24577.8	31511.1	1.000	1.000	1.000	0.25	7877.8
6F	1.176	30417.9	35757.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8939.4
5F	1.086	36258.0	39364.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9841.0
4F	1.005	42191.9	42412.9	1.000	1.000	1.000	0.25	10603.2
3F	0.932	48157.9	44879.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11220.0
2F	0.864	54123.9	46766.1	1.000	1.000	1.000	0.25	11691.5
1F	0.800	60111.3	48089.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12022.3

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5406.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	A	7431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8268.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8341.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3503.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	4623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1800.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2916.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2894.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	5	3264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2706.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3596.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19810.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2707.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3045.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1806.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1788.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2867.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19789.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3965.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3977.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3055.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22562.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23511.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	14095.3	1.000	0.25	3523.8		6062.3	1.72
9F	20873.6	1.000	0.25	5218.4		8977.6	1.72
8F	26573.3	1.000	0.25	6643.3		11429.1	1.72
7F	31511.1	1.000	0.25	7877.8		13552.8	1.72
6F	35757.6	1.000	0.25	8939.4		15379.2	1.72
5F	39364.0	1.000	0.25	9841.0		16930.3	1.72
4F	42412.9	1.000	0.25	10603.2		18241.6	1.72
3F	44879.9	1.000	0.25	11220.0		19302.7	1.72
2F	46766.1	1.000	0.25	11691.5		20113.9	1.72
1F	48089.0	1.000	0.25	12022.3		20682.9	1.72

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	14095.3	1.000	0.25	3523.8		6062.5	1.72
9F	20873.6	1.000	0.25	5218.4		8977.9	1.72
8F	26573.3	1.000	0.25	6643.3		11429.4	1.72
7F	31511.1	1.000	0.25	7877.8		13553.2	1.72
6F	35757.6	1.000	0.25	8939.4		15379.7	1.72

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
5F	39364.0	1.000	0.25	9841.0		16930.9	1.72
4F	42412.9	1.000	0.25	10603.2		18242.2	1.72
3F	44879.9	1.000	0.25	11220.0		19303.3	1.72
2F	46766.1	1.000	0.25	11691.5		20114.5	1.72
1F	48089.0	1.000	0.25	12022.3		20683.4	1.72

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	14095.3	1.000	0.25	3523.8		7093.7	2.01
9F	20873.6	1.000	0.25	5218.4		10505.0	2.01
8F	26573.3	1.000	0.25	6643.3		13373.4	2.01
7F	31511.1	1.000	0.25	7877.8		15858.5	2.01
6F	35757.6	1.000	0.25	8939.4		17995.6	2.01
5F	39364.0	1.000	0.25	9841.0		19810.6	2.01
4F	42412.9	1.000	0.25	10603.2		21345.0	2.01
3F	44879.9	1.000	0.25	11220.0		22586.5	2.01
2F	46766.1	1.000	0.25	11691.5		23535.8	2.01
1F	48089.0	1.000	0.25	12022.3		24200.8	2.01

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	14095.3	1.000	0.25	3523.8		7086.2	2.01
9F	20873.6	1.000	0.25	5218.4		10493.9	2.01
8F	26573.3	1.000	0.25	6643.3		13359.4	2.01
7F	31511.1	1.000	0.25	7877.8		15841.8	2.01
6F	35757.6	1.000	0.25	8939.4		17976.6	2.01
5F	39364.0	1.000	0.25	9841.0		19789.8	2.01
4F	42412.9	1.000	0.25	10603.2		21322.6	2.01
3F	44879.9	1.000	0.25	11220.0		22562.9	2.01
2F	46766.1	1.000	0.25	11691.5		23511.1	2.01
1F	48089.0	1.000	0.25	12022.3		24176.2	2.01

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- X 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- Y 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：2F - 3F）
- Y 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：2F - 3F）

保有耐力時

- X 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- X 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- Y 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- Y 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

- Q：層せん断力 (kN)
- 層名位置と下層との間の階のせん断力
- U：層変位 (cm)
- 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
- ΔU：層間変位 (cm)
- 層名位置と下層との水平変位の差分
- ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
331	11F	6258.6	111.2377	2.0704	1/	193
	10F	9268.4	109.1673	4.6885	1/	85
	9F	11799.2	104.4788	8.3150	1/	48

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
331	8F	13991.7	96.1638	11.9147	1/ 34
	7F	15877.3	84.2491	14.9666	1/ 27
	6F	17478.6	69.2825	16.1212	1/ 25
	5F	18832.4	53.1613	15.4694	1/ 26
	4F	19927.8	37.6919	14.8630	1/ 27
	3F	20765.3	22.8288	13.2803	1/ 30
	2F	21352.7	9.5485	9.5485	1/ 46

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
323	11F	6259.0	111.2377	2.0678	1/ 193
	10F	9268.9	109.1700	4.6885	1/ 85
	9F	11799.9	104.4815	8.3166	1/ 48
	8F	13992.5	96.1648	11.9163	1/ 34
	7F	15878.1	84.2486	14.9678	1/ 27
	6F	17479.6	69.2808	16.1227	1/ 25
	5F	18833.4	53.1581	15.4711	1/ 26
	4F	19928.9	37.6869	14.8633	1/ 27
	3F	20766.5	22.8236	13.2786	1/ 30
	2F	21353.9	9.5450	9.5450	1/ 46

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
438	11F	7291.1	88.5857	1.8572	1/ 215
	10F	10797.4	86.7285	2.6370	1/ 152
	9F	13745.7	84.0915	3.2482	1/ 123
	8F	16299.9	80.8433	4.2140	1/ 95
	7F	18496.5	76.6293	6.7791	1/ 59
	6F	20362.0	69.8502	10.9710	1/ 37
	5F	21939.1	58.8791	13.8906	1/ 29
	4F	23215.2	44.9885	15.7757	1/ 25
	3F	24190.9	29.2128	16.0339	1/ 25
	2F	24875.2	13.1789	13.1789	1/ 34

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
437	11F	7268.5	88.3834	1.8554	1/ 216
	10F	10763.8	86.5281	2.6405	1/ 151
	9F	13703.0	83.8876	3.2908	1/ 122
	8F	16249.3	80.5968	4.2680	1/ 94
	7F	18439.1	76.3288	6.6275	1/ 60
	6F	20298.8	69.7012	10.8724	1/ 37
	5F	21871.0	58.8288	13.7686	1/ 29
	4F	23143.2	45.0602	15.6680	1/ 26
	3F	24115.8	29.3922	16.0169	1/ 25
	2F	24798.0	13.3753	13.3753	1/ 33

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	11F	6062.3	52.5851	1.4783	1/ 271
	10F	8977.6	51.1068	2.6262	1/ 152
	9F	11429.1	48.4806	4.1908	1/ 95
	8F	13552.8	44.2898	6.0462	1/ 66
	7F	15379.2	38.2436	7.8158	1/ 51
	6F	16930.3	30.4279	8.0800	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	5F	18241.6	22.3478	7.1093	1/ 56
	4F	19302.7	15.2386	6.5627	1/ 61
	3F	20113.9	8.6759	5.4429	1/ 73
	2F	20682.9	3.2330	3.2330	1/ 137

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	11F	6062.5	52.5851	1.4760	1/ 271
	10F	8977.9	51.1091	2.6247	1/ 152
	9F	11429.4	48.4843	4.1906	1/ 95
	8F	13553.2	44.2938	6.0463	1/ 66
	7F	15379.7	38.2475	7.8161	1/ 51
	6F	16930.9	30.4314	8.0812	1/ 50
	5F	18242.2	22.3502	7.1110	1/ 56
	4F	19303.3	15.2392	6.5639	1/ 61
	3F	20114.5	8.6754	5.4431	1/ 73
	2F	20683.6	3.2323	3.2323	1/ 137

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
244	11F	7093.7	49.3491	1.7203	1/ 233
	10F	10505.0	47.6288	2.4687	1/ 162
	9F	13373.4	45.1601	2.9893	1/ 134
	8F	15858.5	42.1708	3.4243	1/ 117
	7F	17995.6	38.7464	4.3671	1/ 92
	6F	19810.6	34.3793	5.8597	1/ 69
	5F	21345.0	28.5196	7.1049	1/ 56
	4F	22586.5	21.4147	8.0316	1/ 50
	3F	23535.8	13.3831	7.7834	1/ 51
	2F	24201.6	5.5997	5.5997	1/ 79

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
246	11F	7086.2	49.7536	1.7056	1/ 235
	10F	10493.9	48.0480	2.4544	1/ 163
	9F	13359.4	45.5936	2.9809	1/ 134
	8F	15841.8	42.6127	3.4949	1/ 114
	7F	17976.7	39.1178	4.4955	1/ 89
	6F	19789.8	34.6223	5.9358	1/ 68
	5F	21322.6	28.6865	7.1254	1/ 56
	4F	22562.9	21.5611	8.0346	1/ 50
	3F	23511.1	13.5265	7.8070	1/ 51
	2F	24176.2	5.7195	5.7195	1/ 77

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：331
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：323
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：438
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：437

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：260
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：260
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：244
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：246

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/17 19:15