BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/17 19:42 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 11
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 17
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 17
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 30

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 30

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 30
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 30
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 31
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 31
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 31
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 31
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 32

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 32

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 32
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 33
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 33
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 33
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 33

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 33
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 40

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 42

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 42
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 43
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 43
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 52

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 62

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 62
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 62
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 63

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 63

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 63
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 63
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 63

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 63

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 63
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 63
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 64
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 64
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 64
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 64
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 65
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 65

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 65

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 65
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 67

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 68

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 68

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 68
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 68
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 77
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 83
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 83

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 89
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 96
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 96
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 102
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 102
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 111
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 118
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 118

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 127

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 127
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 132
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 159
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 196
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 196
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 203

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 205

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 205
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 205
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 243
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 254
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 254
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 256
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 256
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 256
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 257
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 257
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 258
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 258

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 264

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 264
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 264
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 265
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 274
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 283
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 287
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 287
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 293
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 300
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 300
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 329
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 349

§３．保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 354

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 354

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 354**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 354
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 354

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 356**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 356**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 356
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 358**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 358
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 377
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 396**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 396
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 415**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 434**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 434

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 453**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 453**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 453
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 455**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 455
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 474
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 493**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 512**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 512

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 530**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 530**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 530
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 579
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 603
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 636**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 636
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 641**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 655**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 655
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 673
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 681**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 695**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 698**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 699**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 699
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 706
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 707
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 707
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 709

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 710**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 710**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 710
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 710
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 710
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 710
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 710

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　11階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	44.000 m		建物高さ	44.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m		
構造 塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない		
構造 骨組形式	X方向 :		Y方向 :		
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	11 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		44.000 m
軒の高さ		44.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
11F	400.0	400.0
10F	400.0	405.0
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	400.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	402.5
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	445.0

層名	標準はりせい (cm)
12F	55.0
11F	55.0
10F	65.0
9F	65.0
8F	65.0
7F	65.0
6F	65.0
5F	65.0
4F	70.0
3F	70.0
2F	70.0
1F	160.0

層名	標準レベル (cm)
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1280.0	1280.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

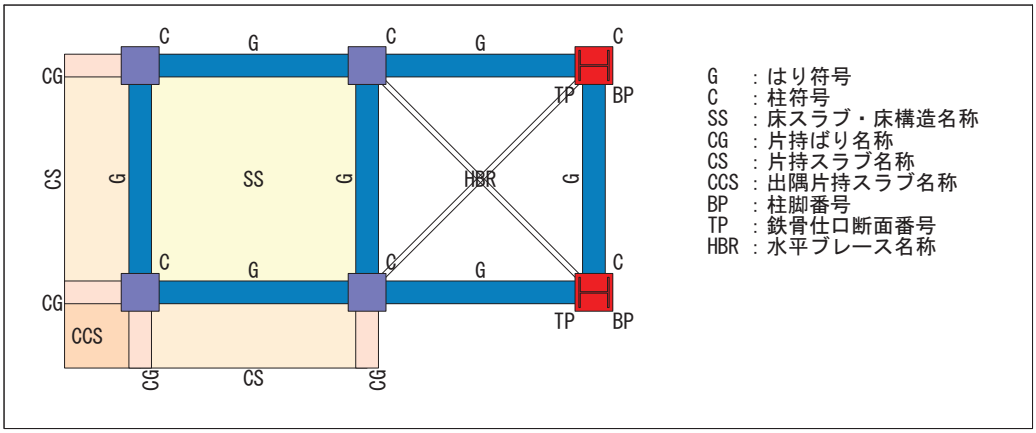

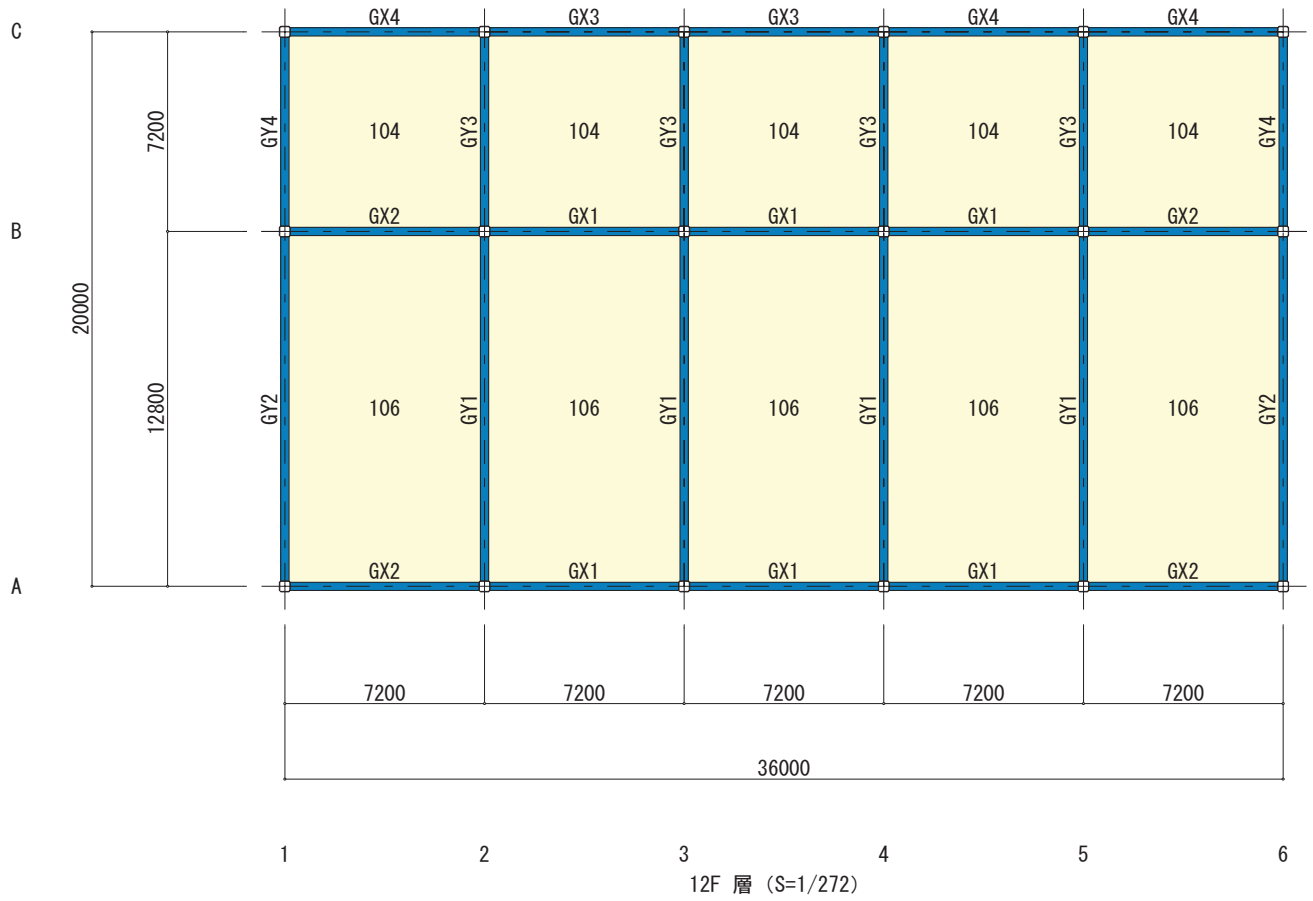

12F 層 (S=1/272)

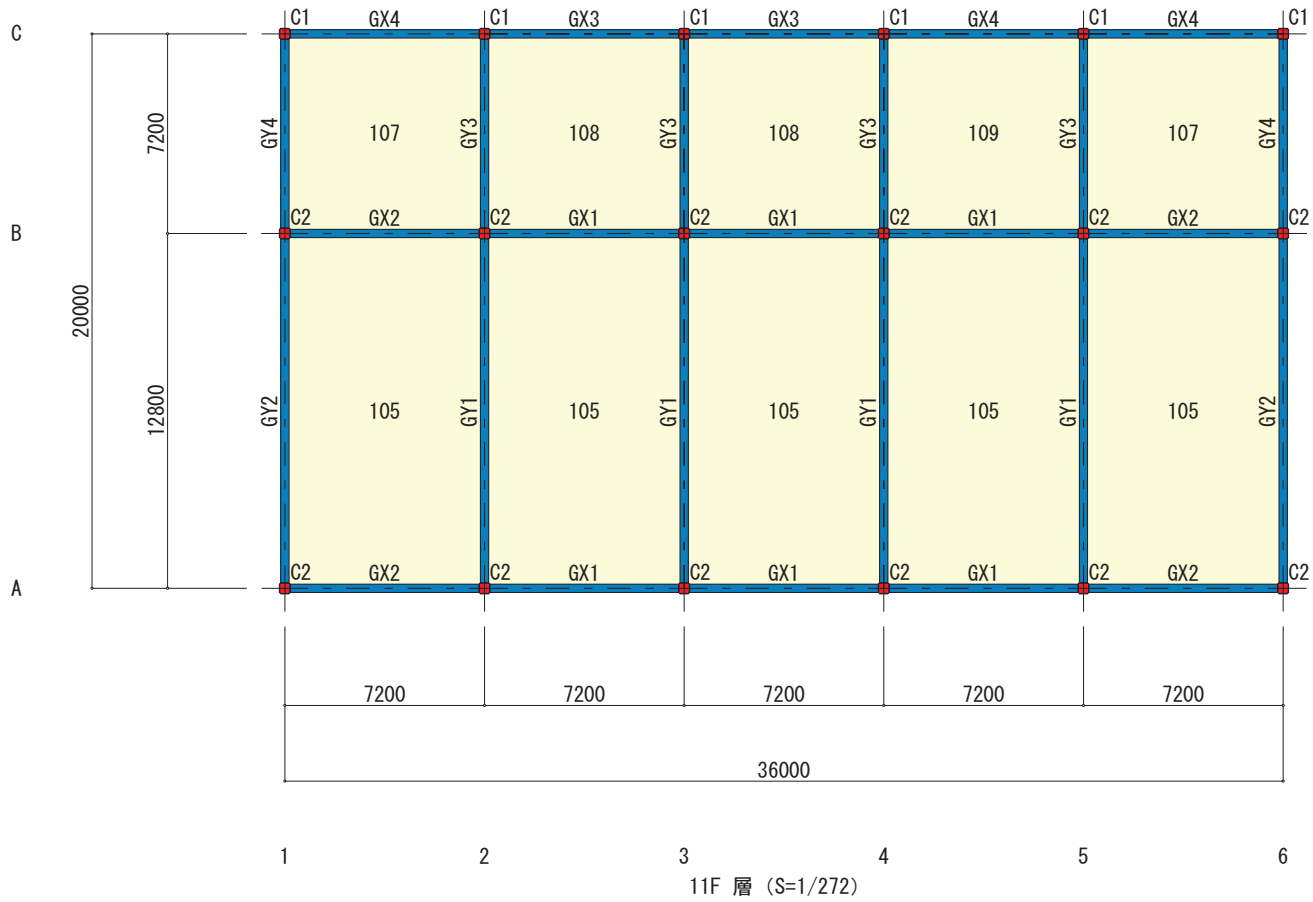

11F 層 (S=1/272)

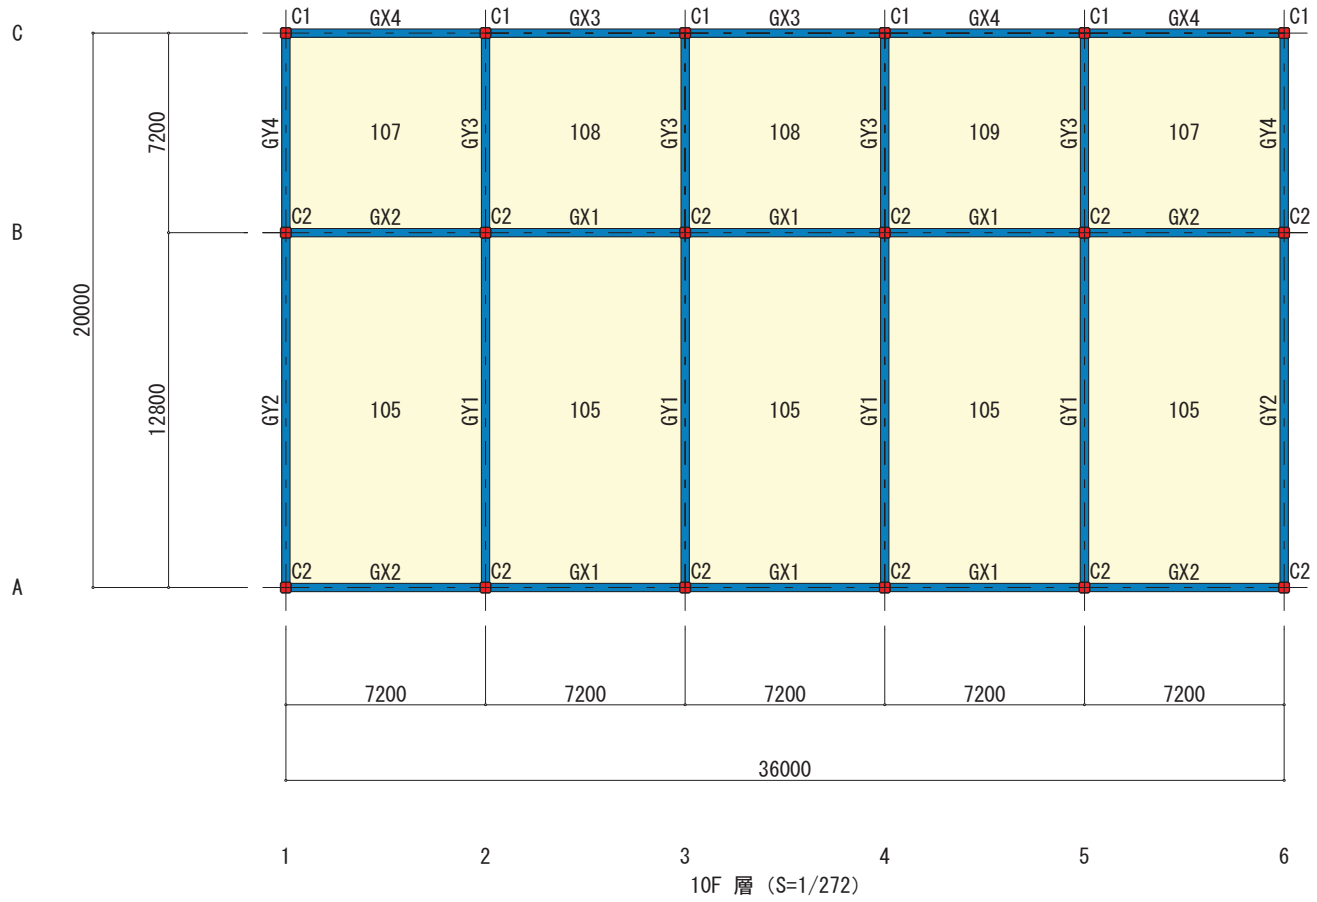

10F 層 (S=1/272)

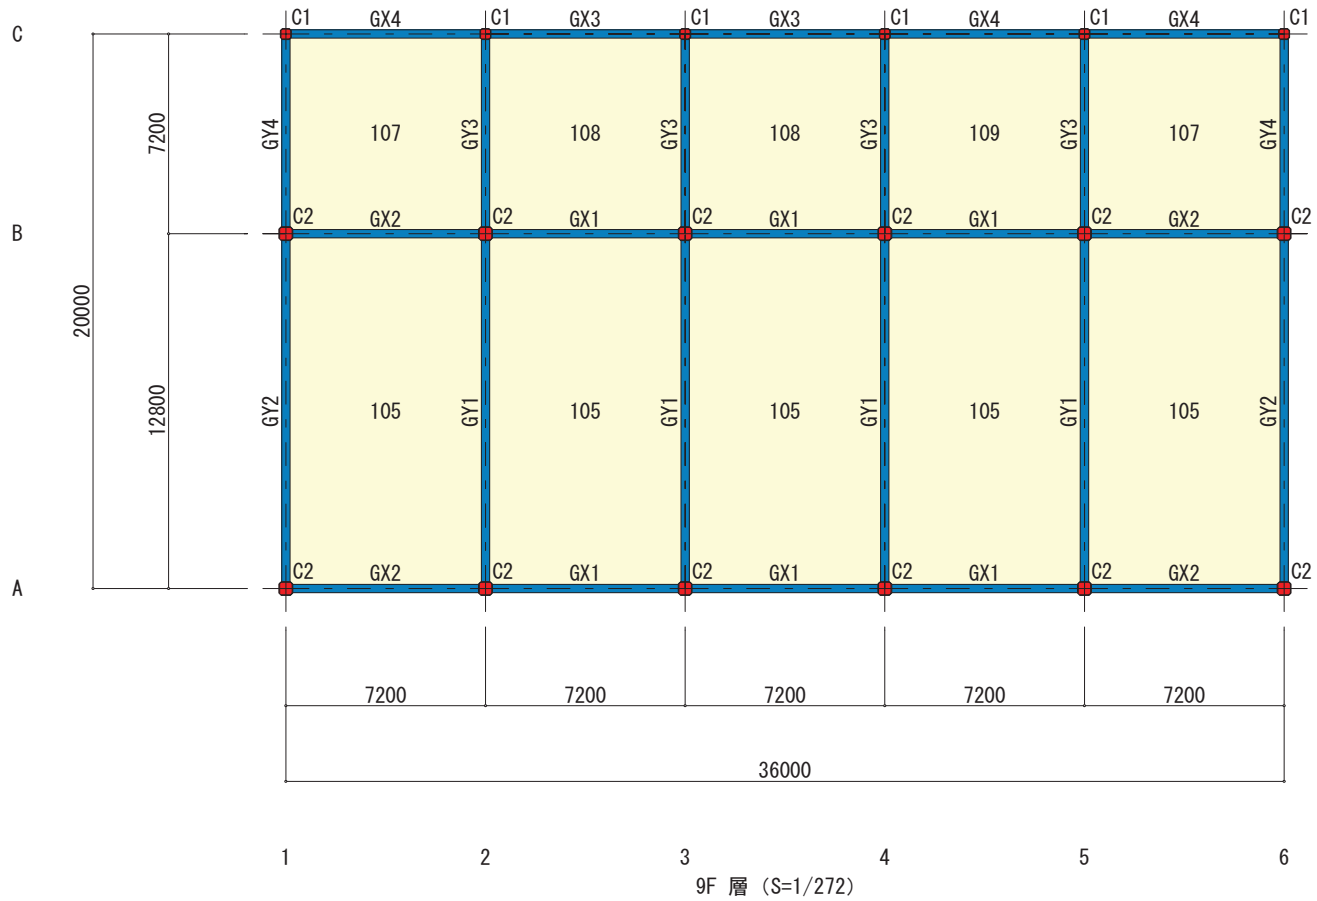

9F 層 (S=1/272)

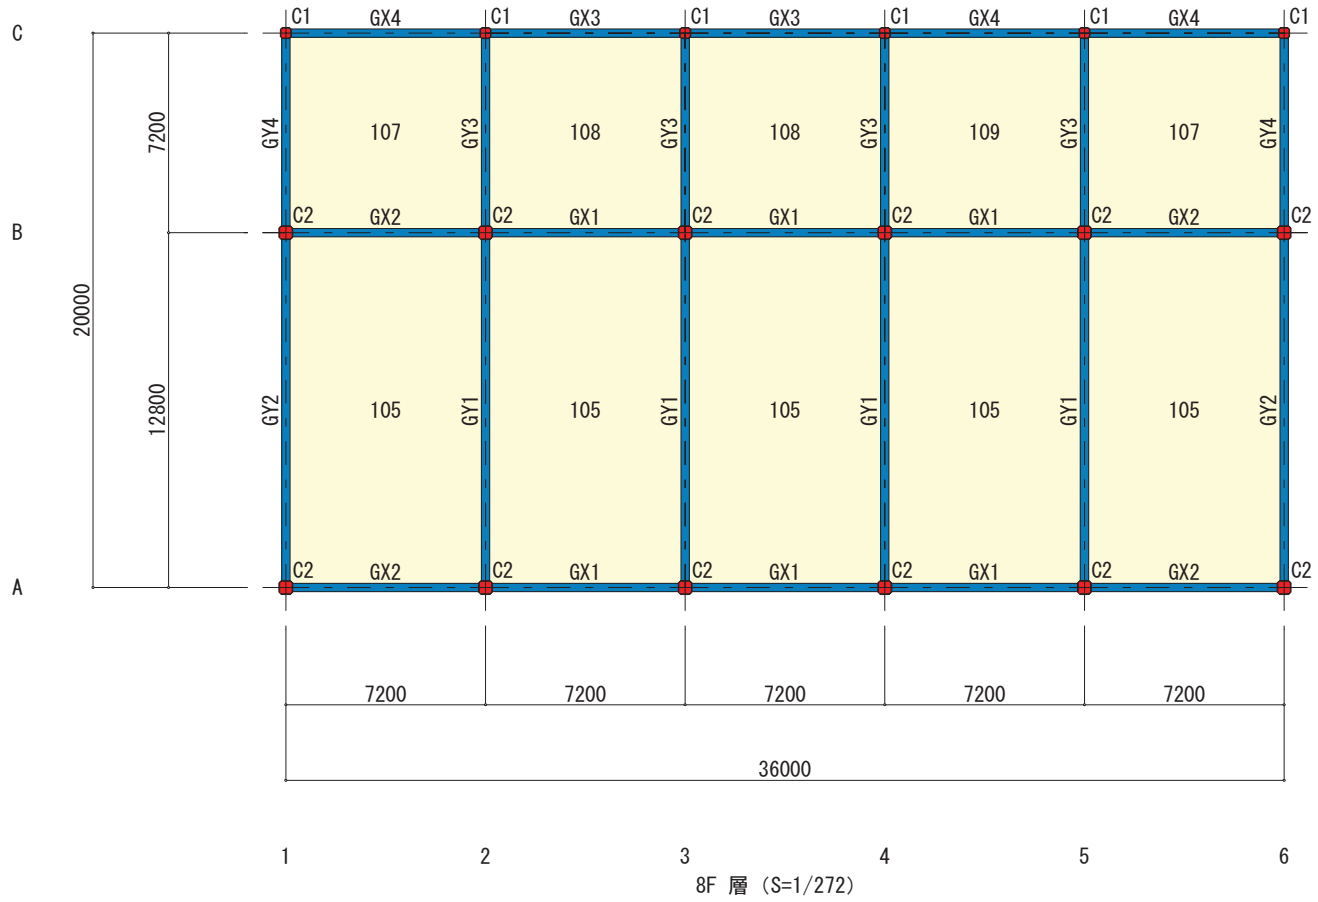

8F 層 (S=1/272)

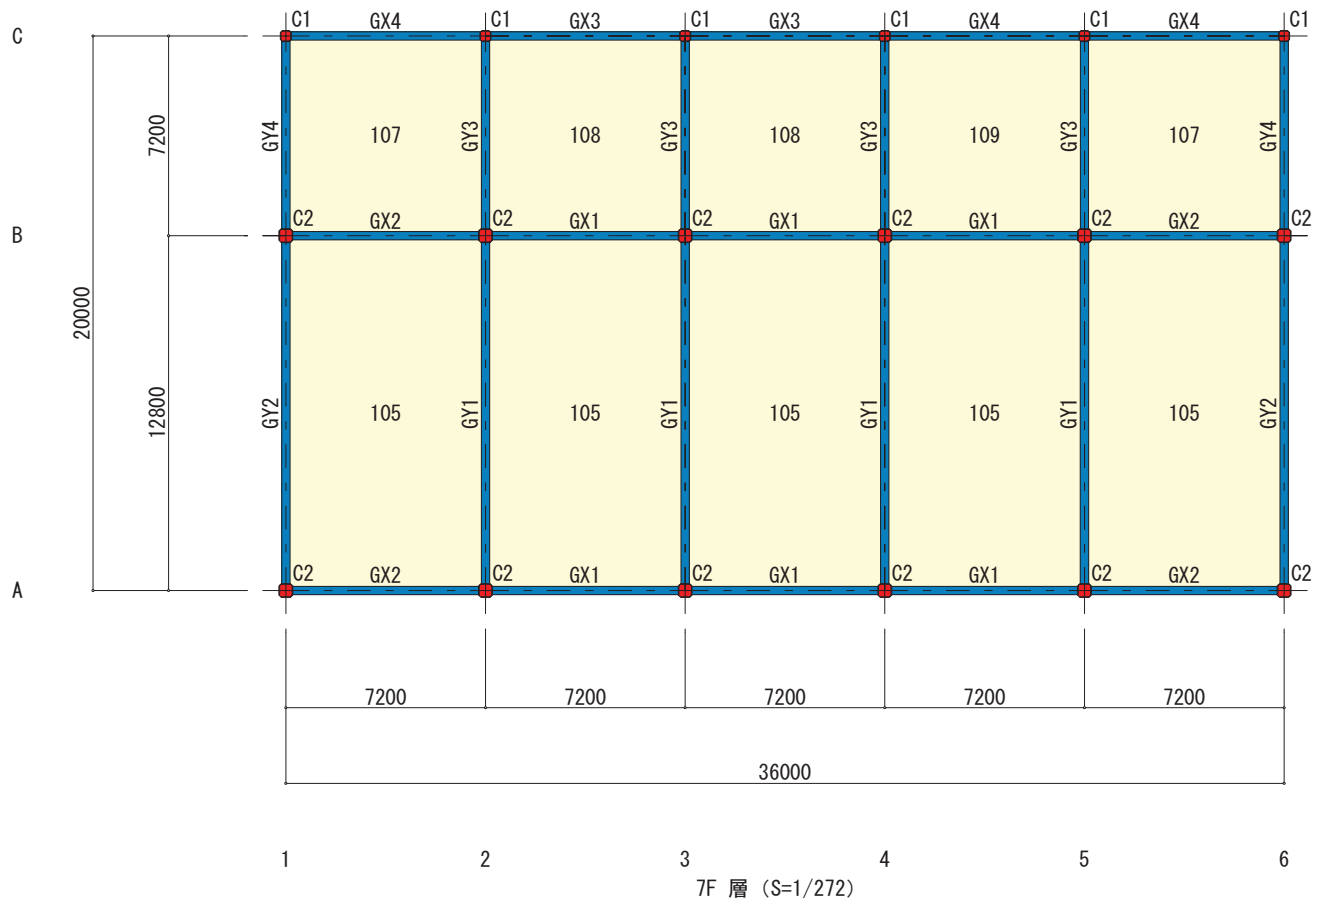

7F 層 (S=1/272)

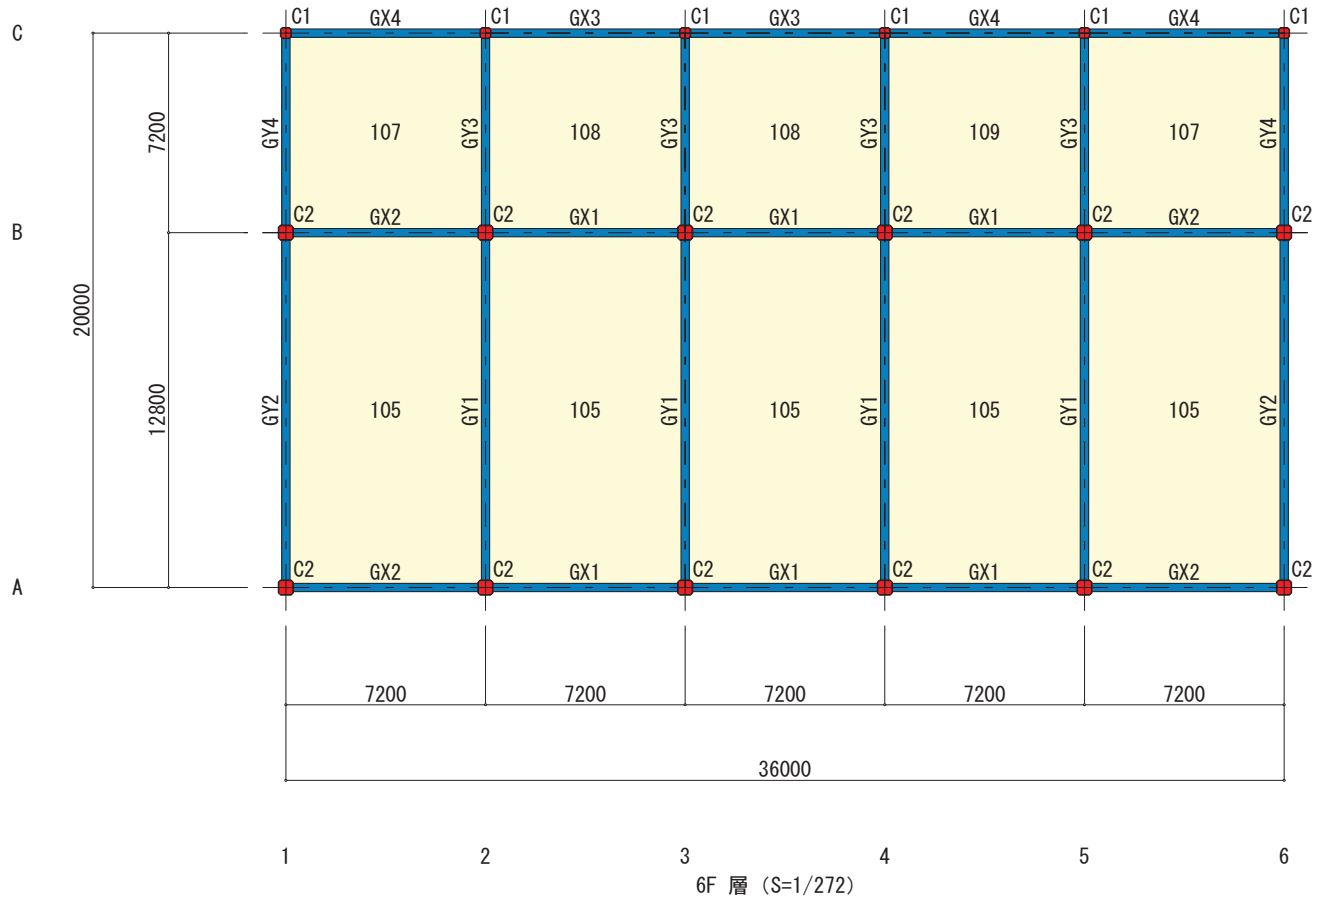

6F 層 (S=1/272)

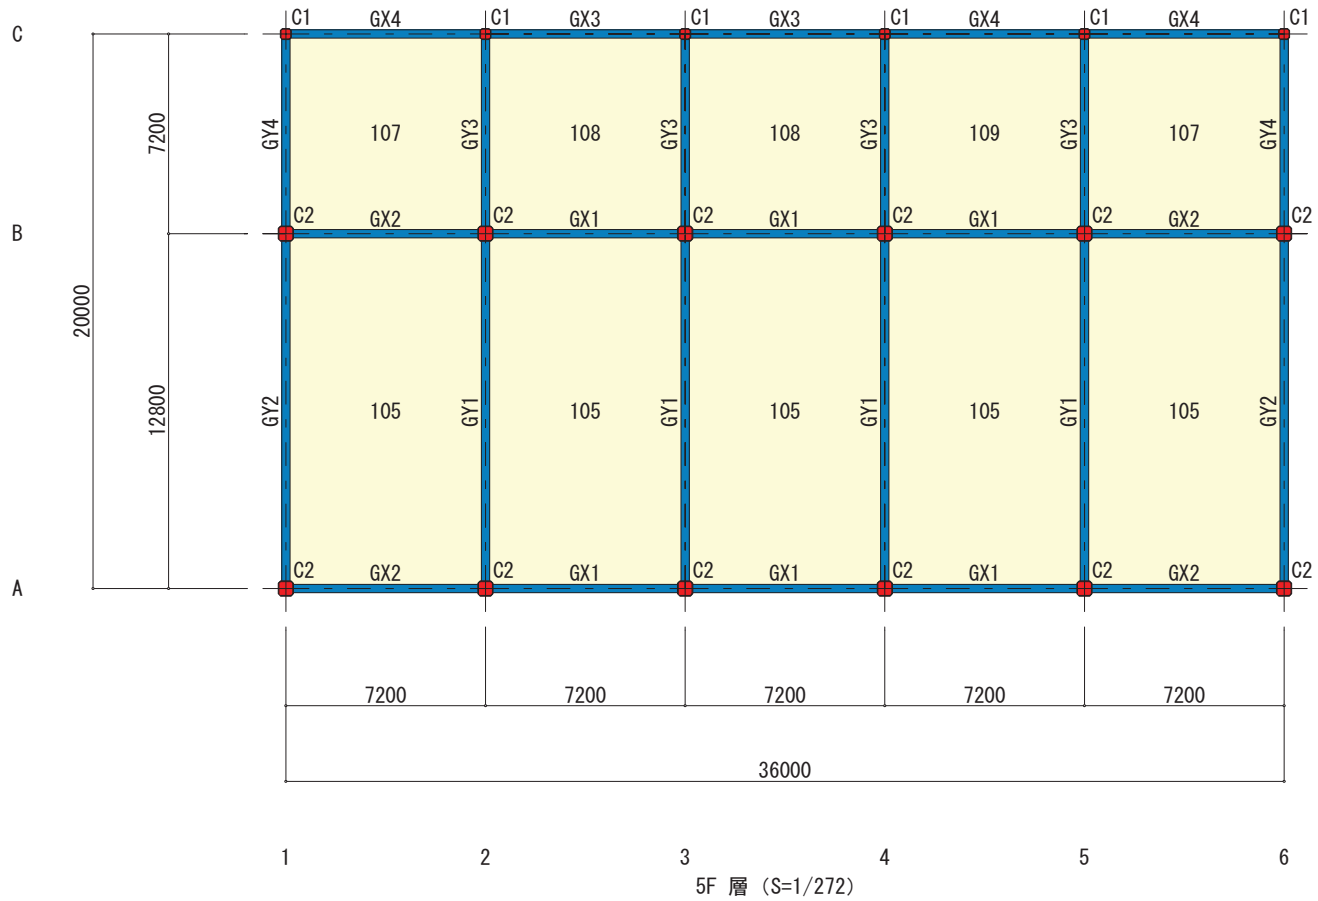

5F 層 (S=1/272)

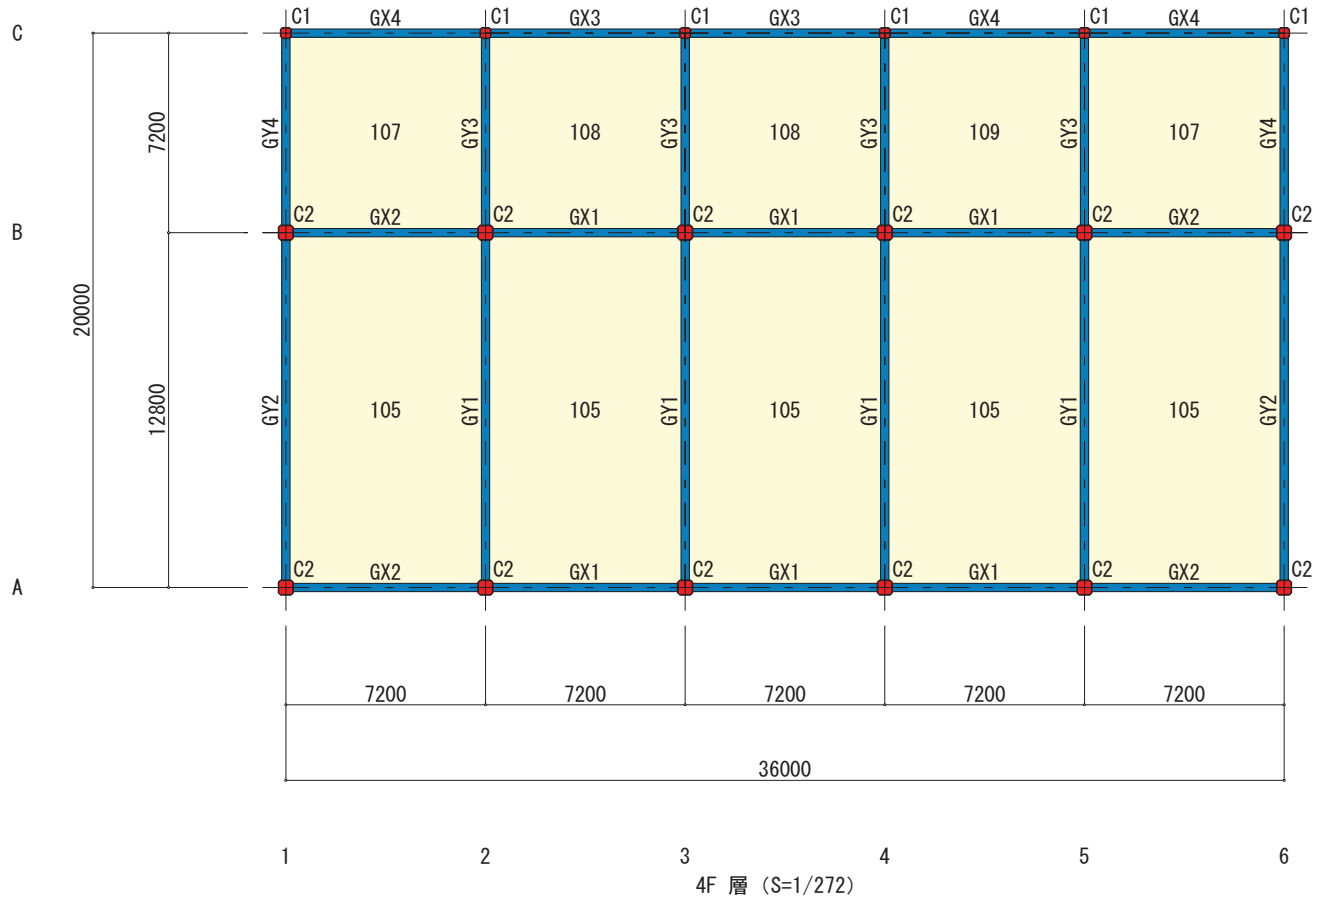

4F 層 (S=1/272)

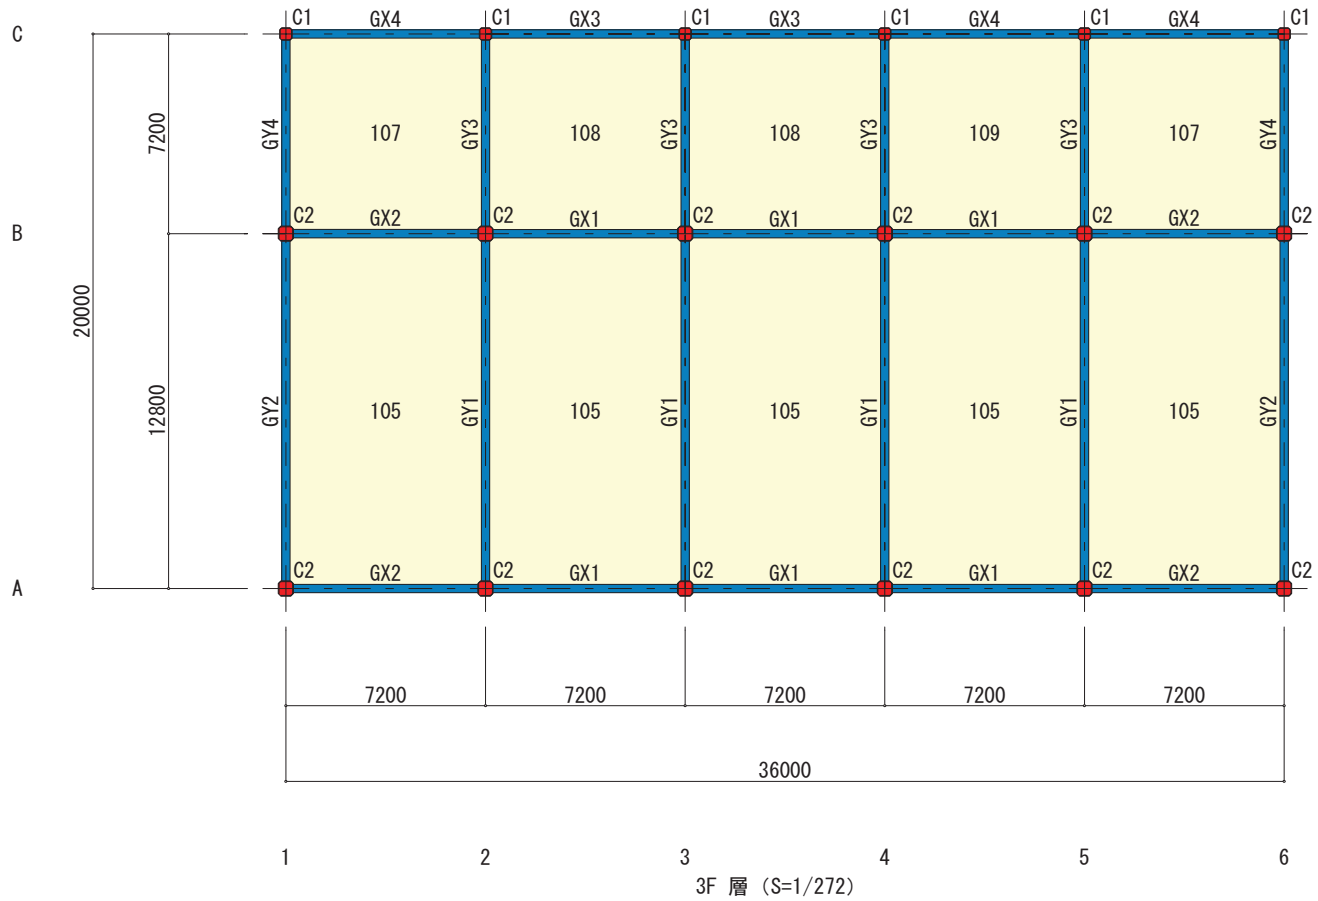

3F 層 (S=1/272)

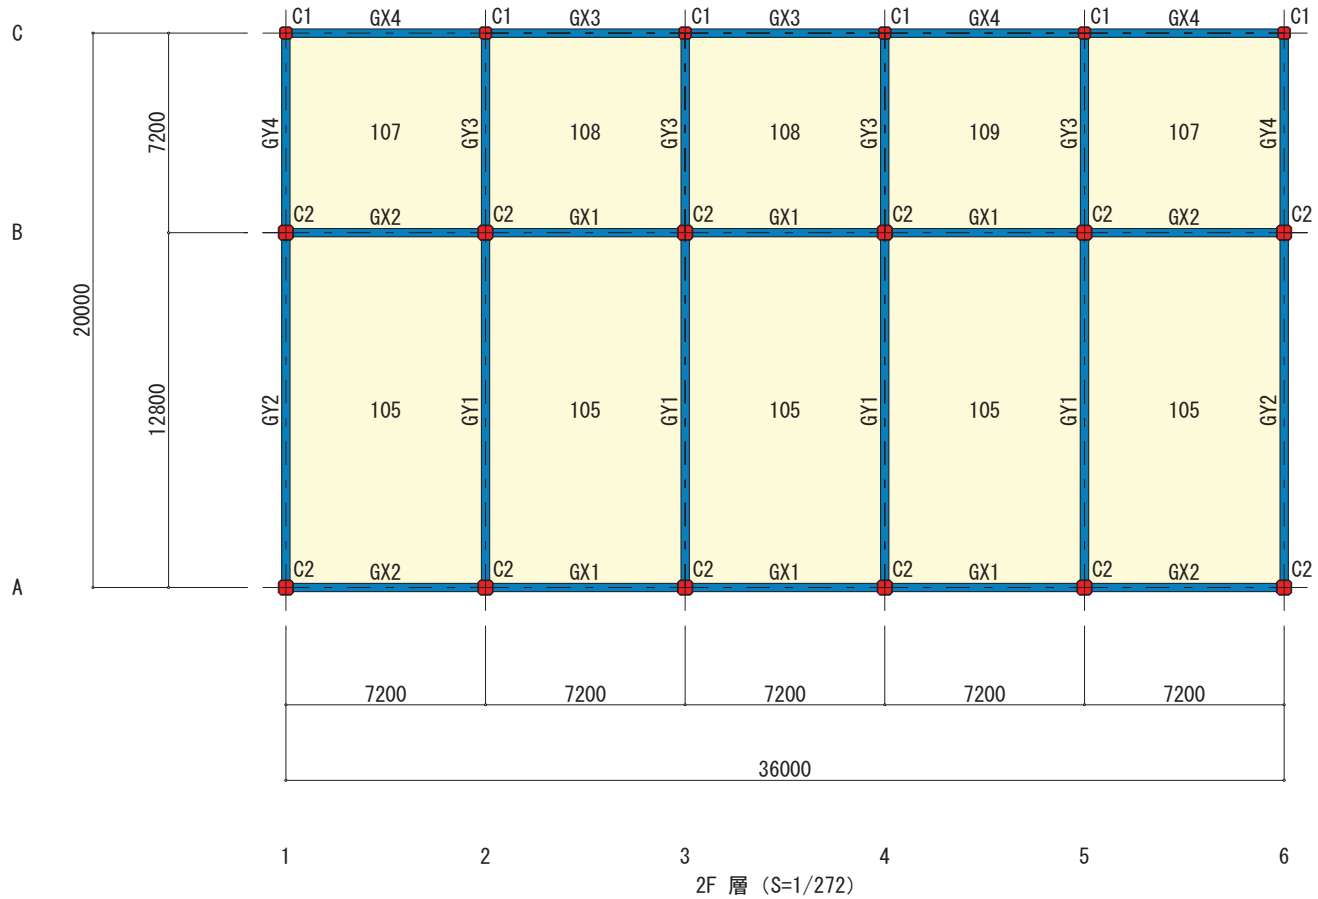

2F 層 (S=1/272)

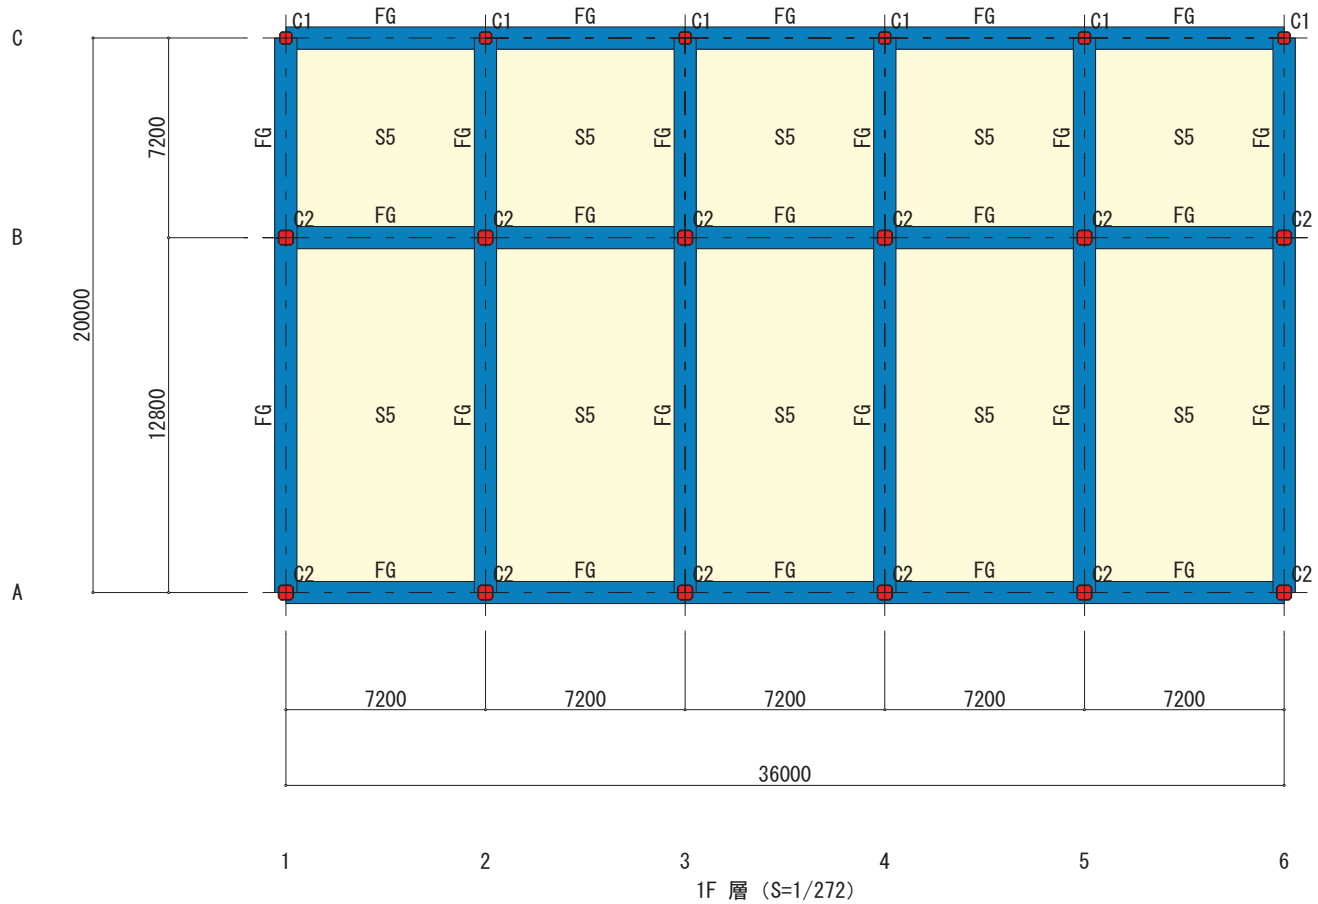

1F 層 (S=1/272)

I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

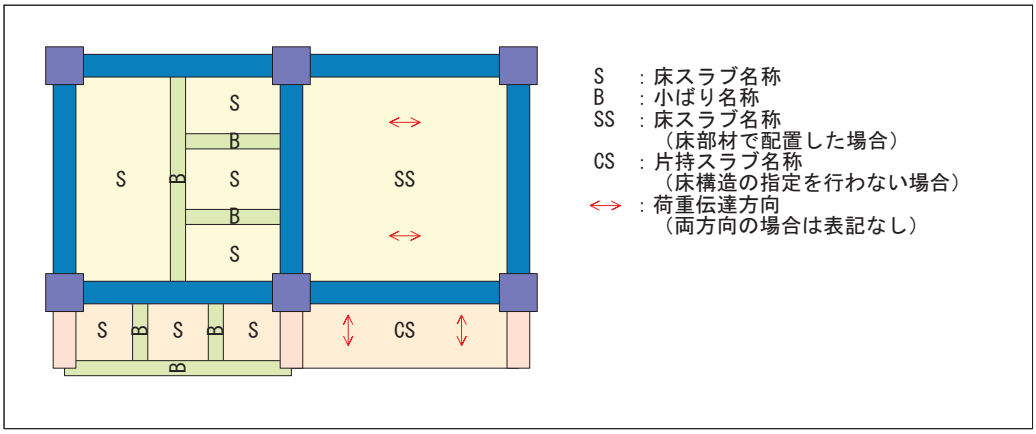

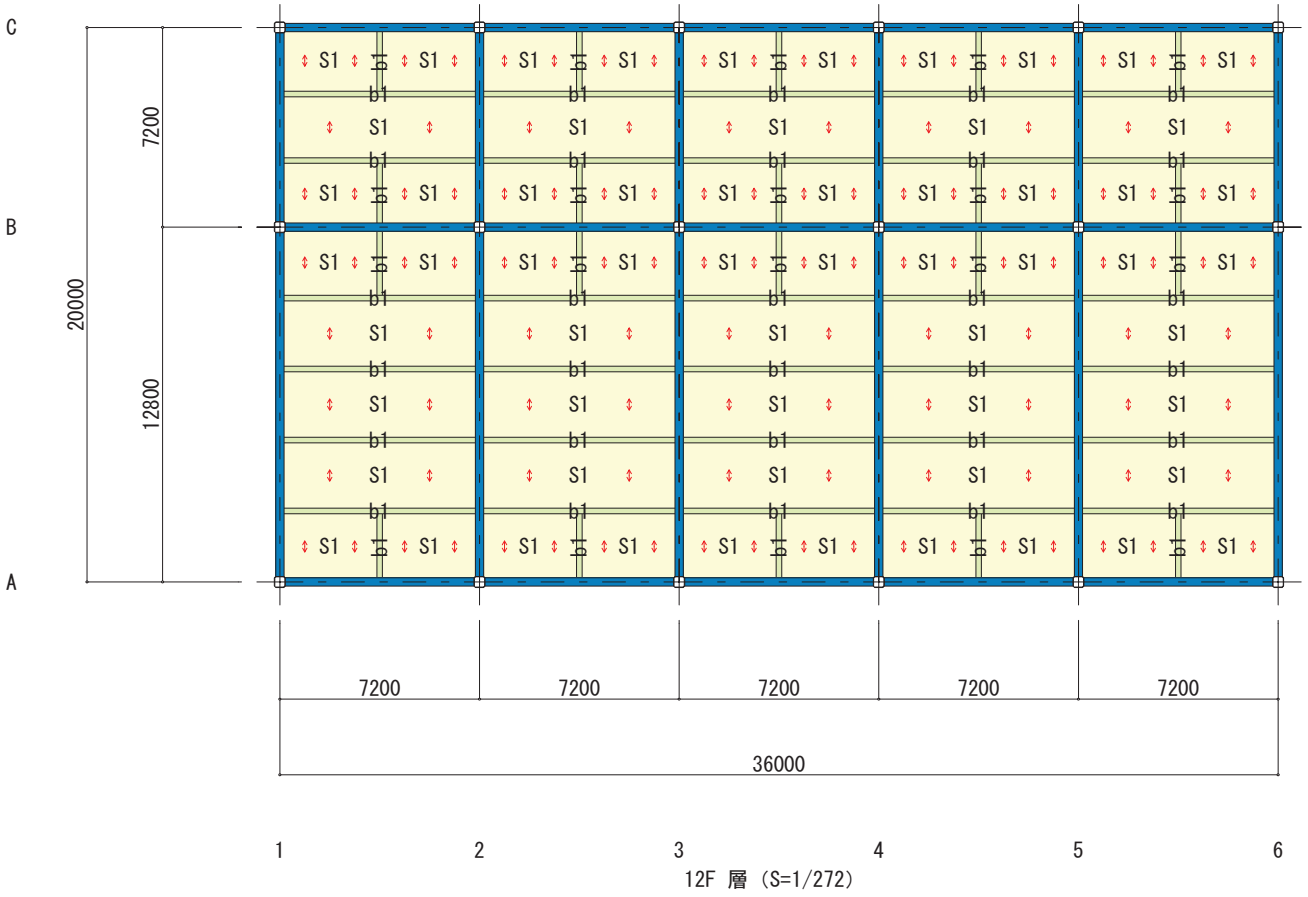

12F 層 (S=1/272)

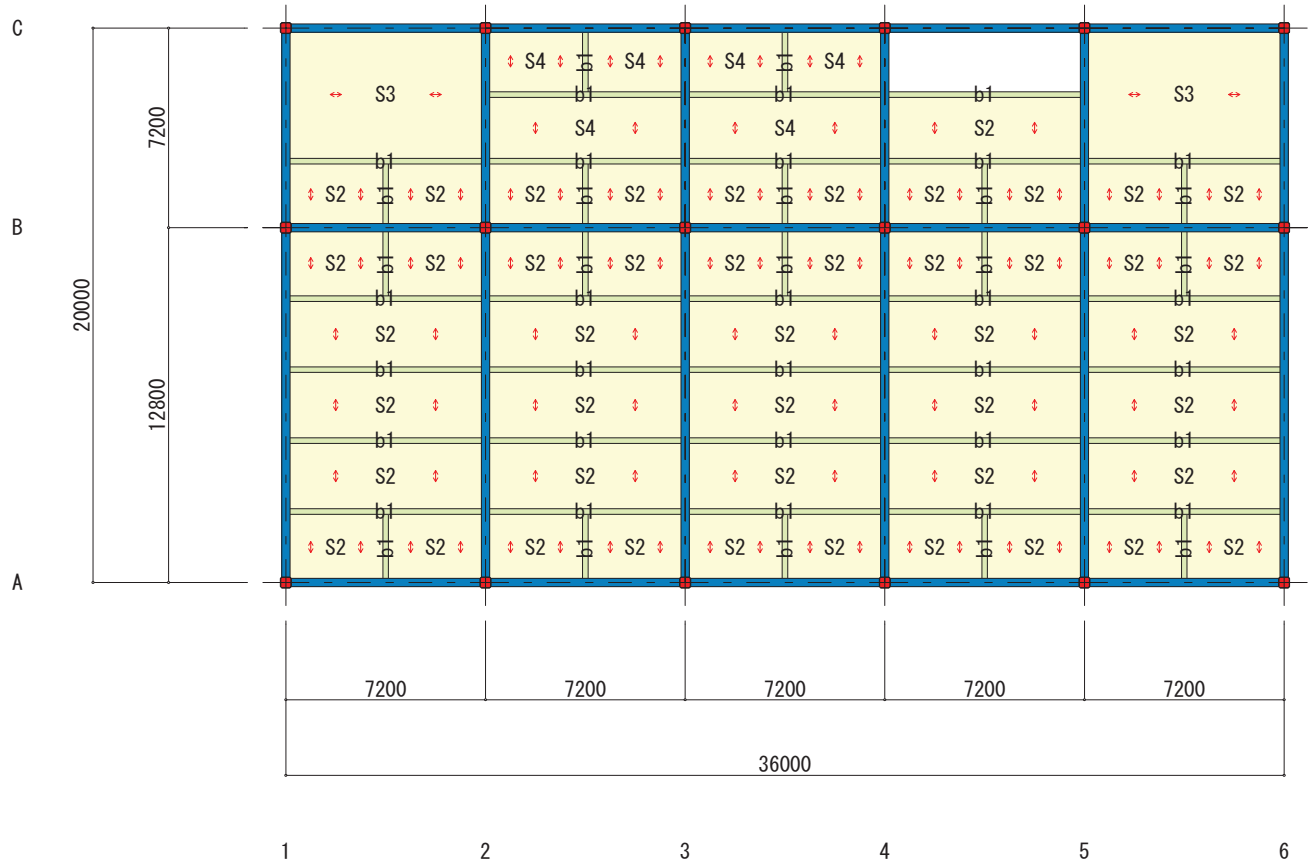

11F 層 (S=1/272)

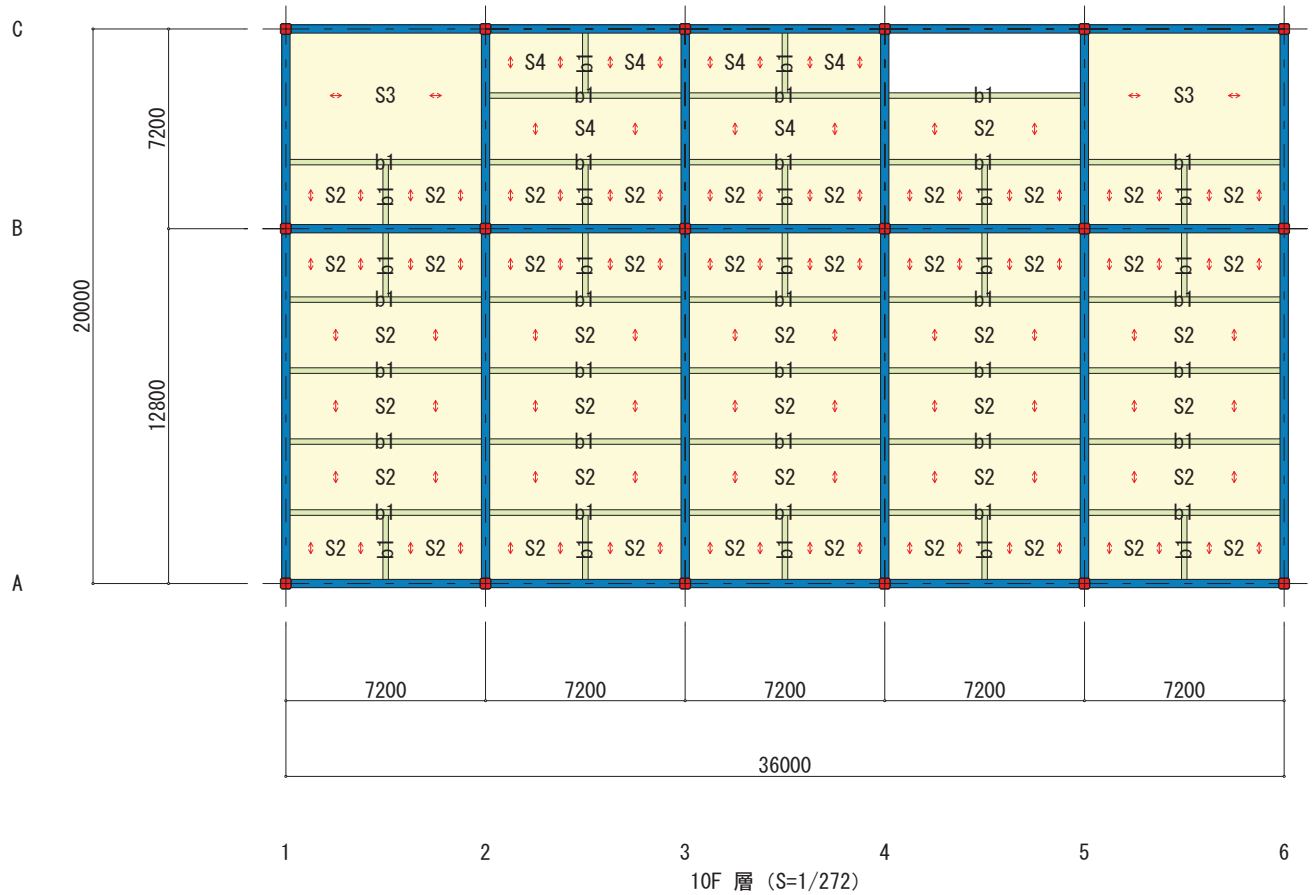

10F 層 (S=1/272)

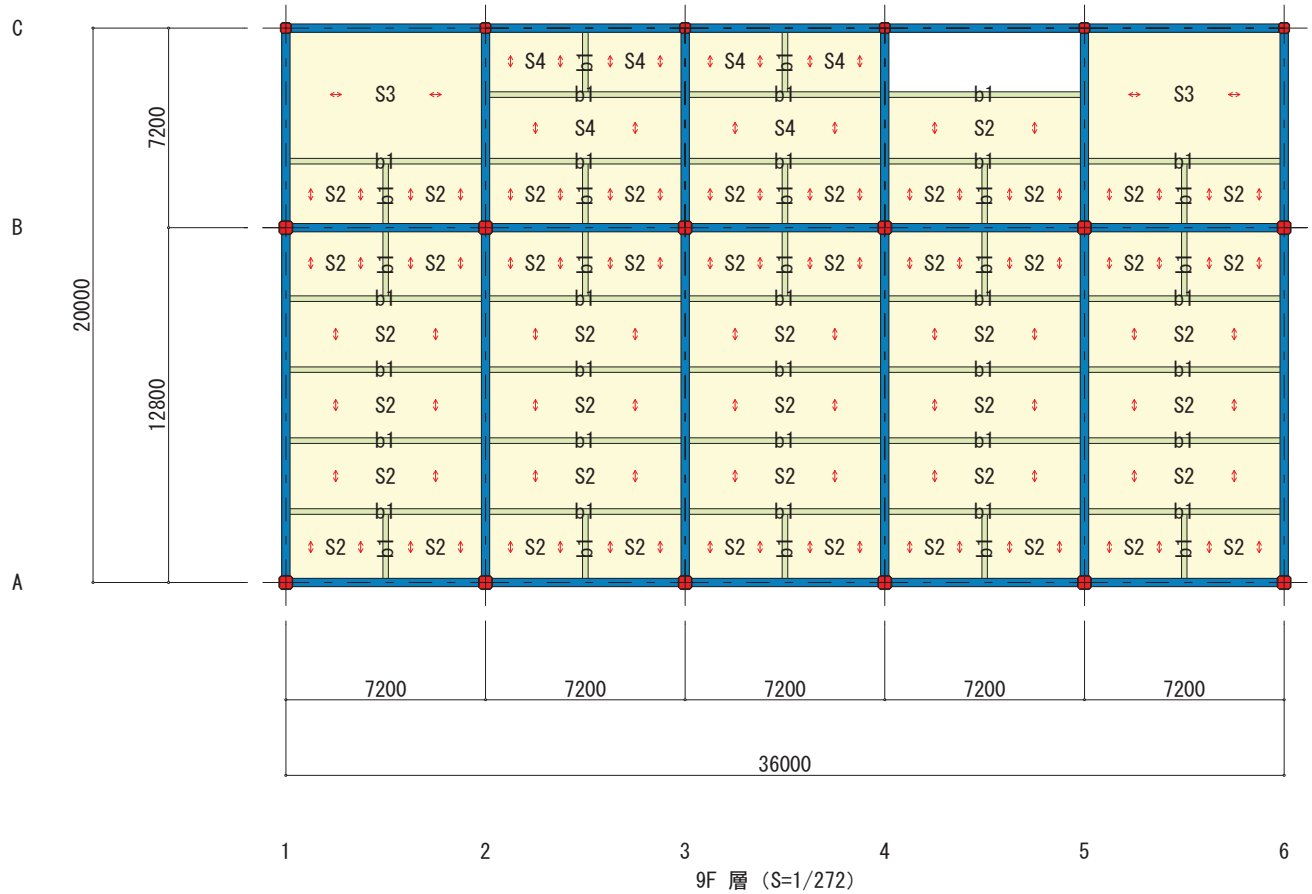

9F 層 (S=1/272)

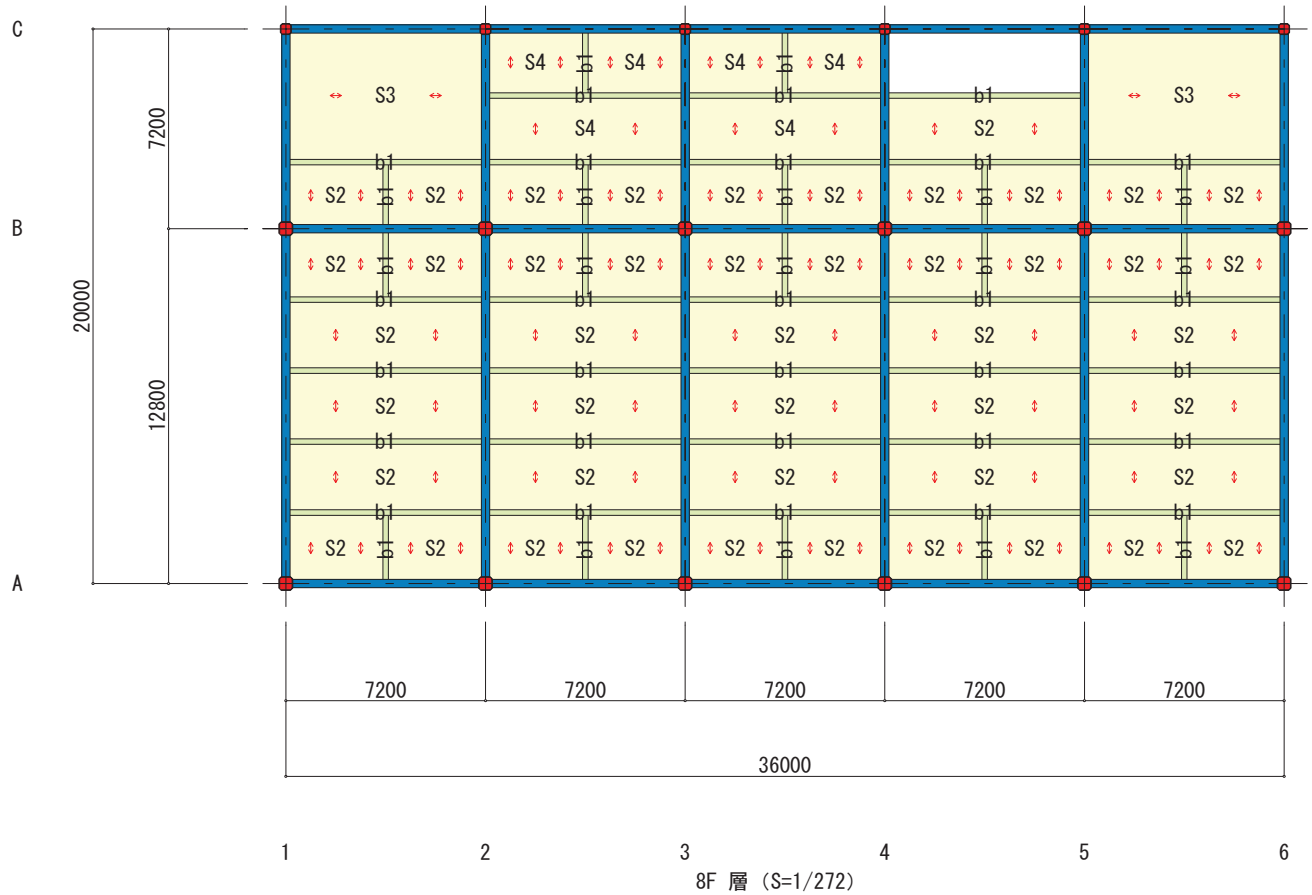

8F 層 (S=1/272)

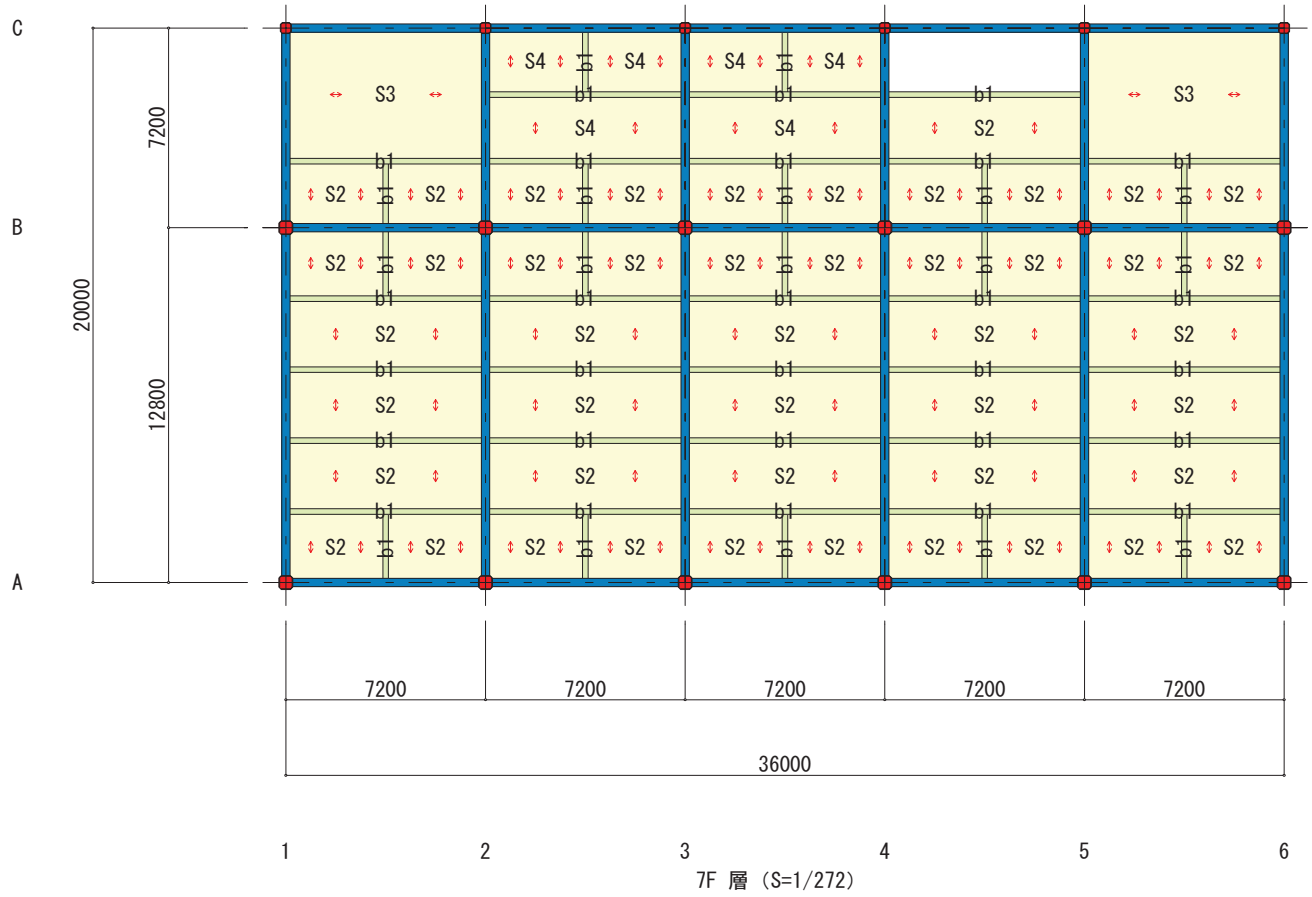

7F 層 (S=1/272)

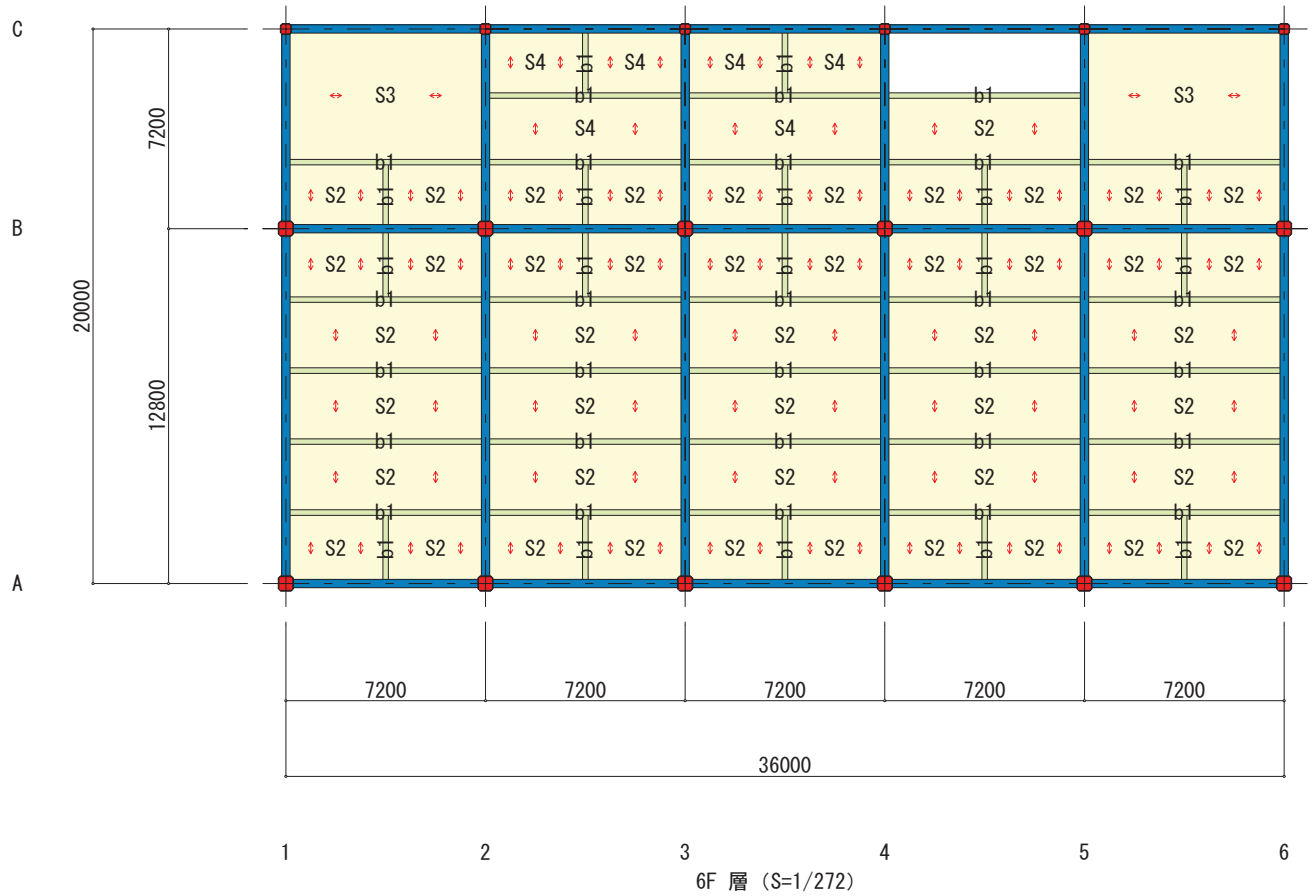

6F 層 (S=1/272)

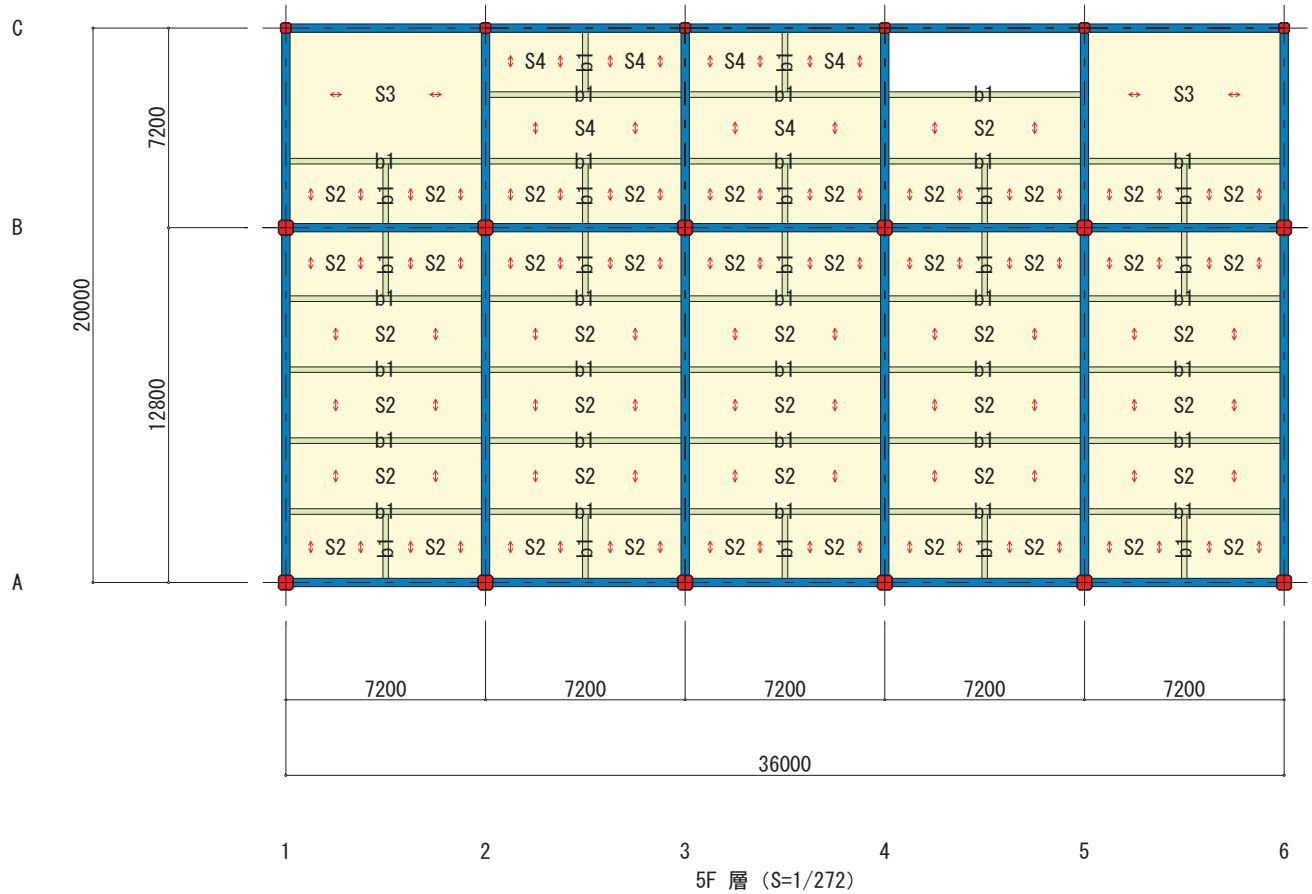

5F 層 (S=1/272)

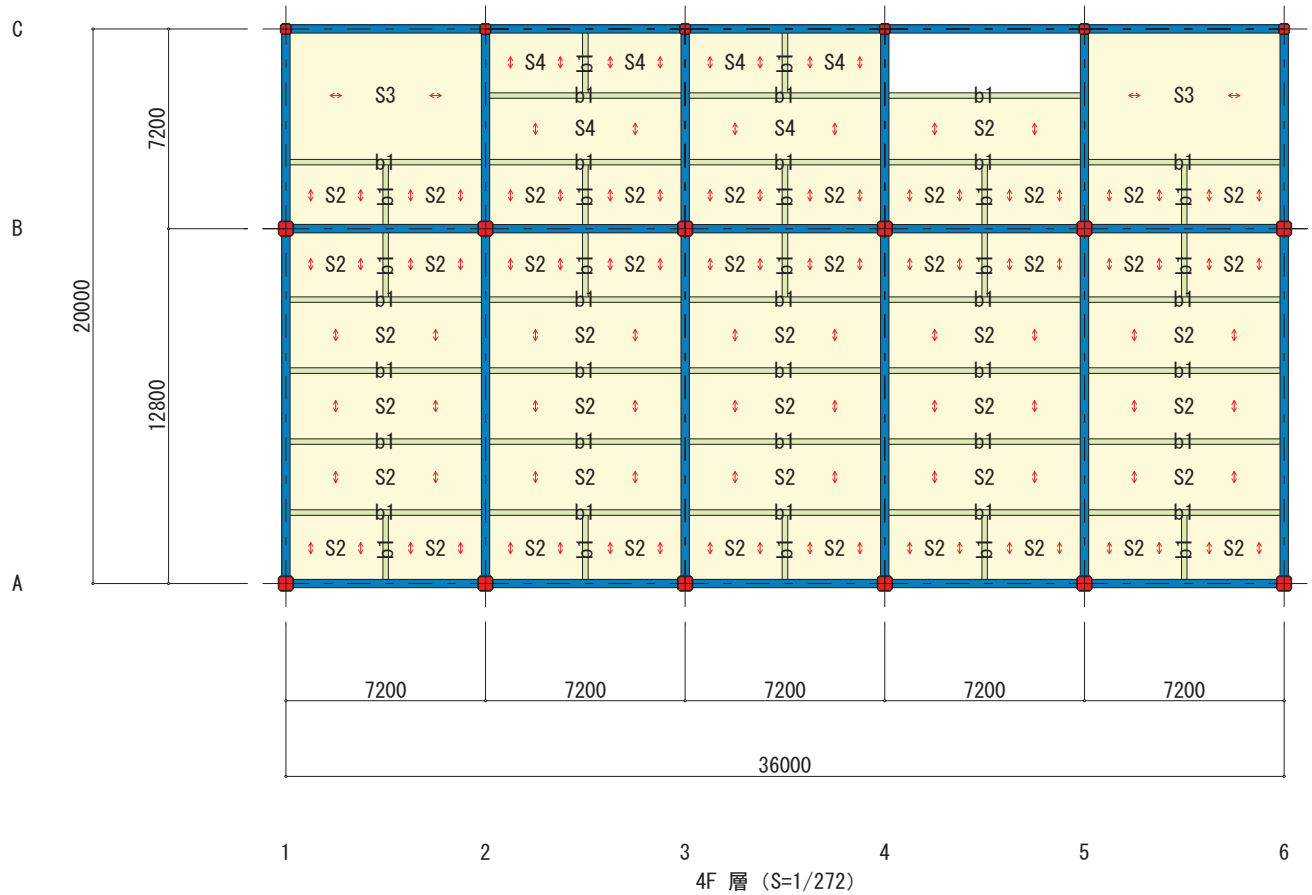

4F 層 (S=1/272)

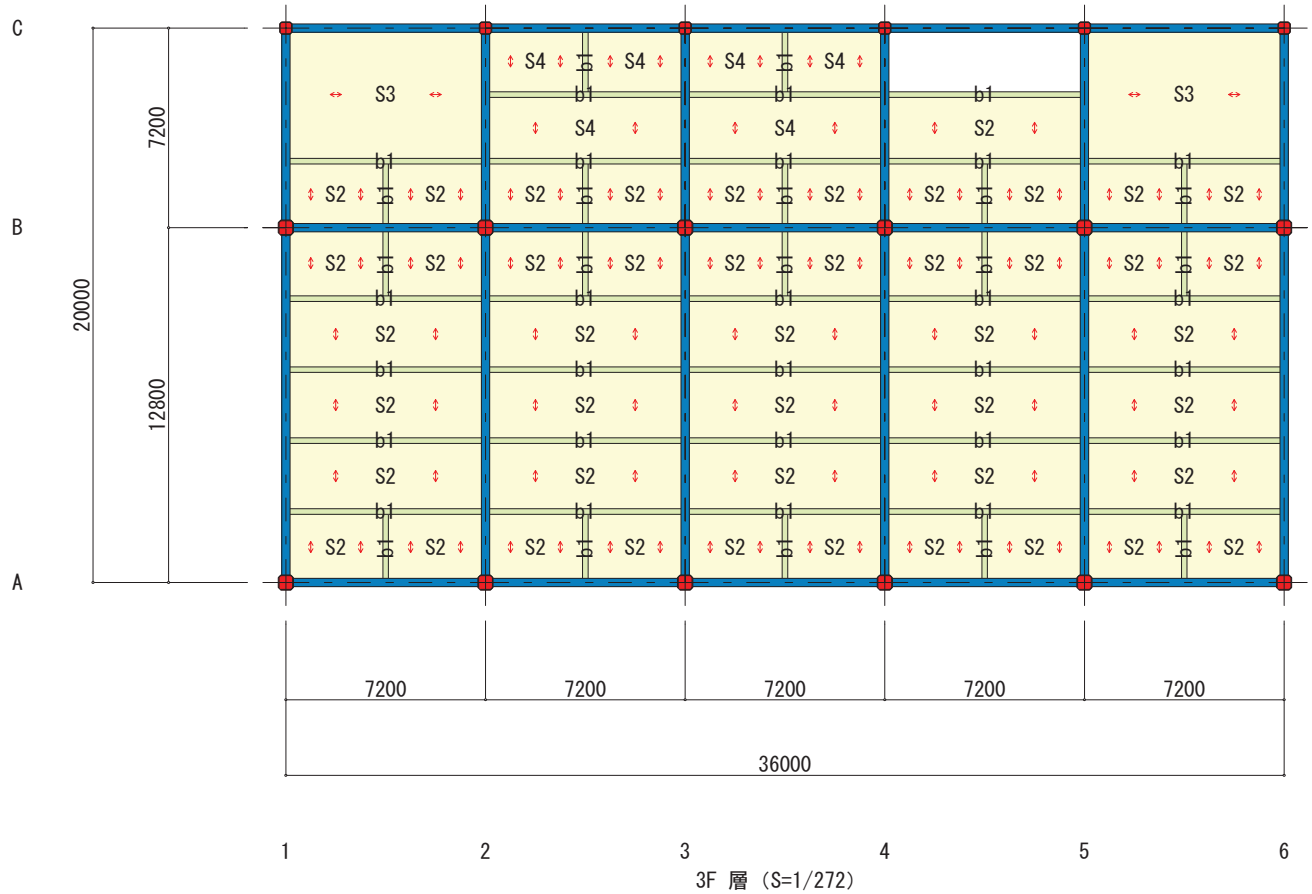

3F 層 (S=1/272)

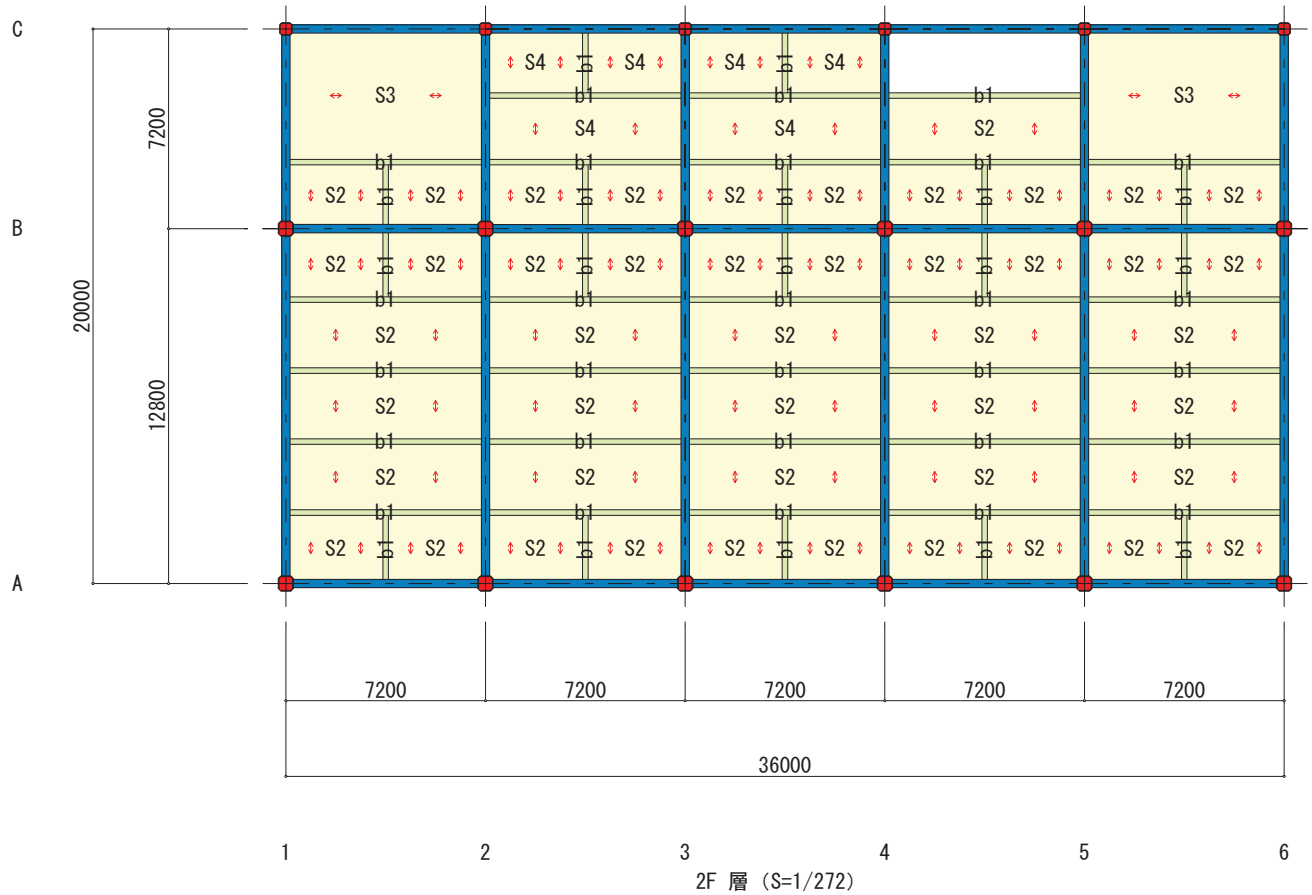

2F 層 (S=1/272)

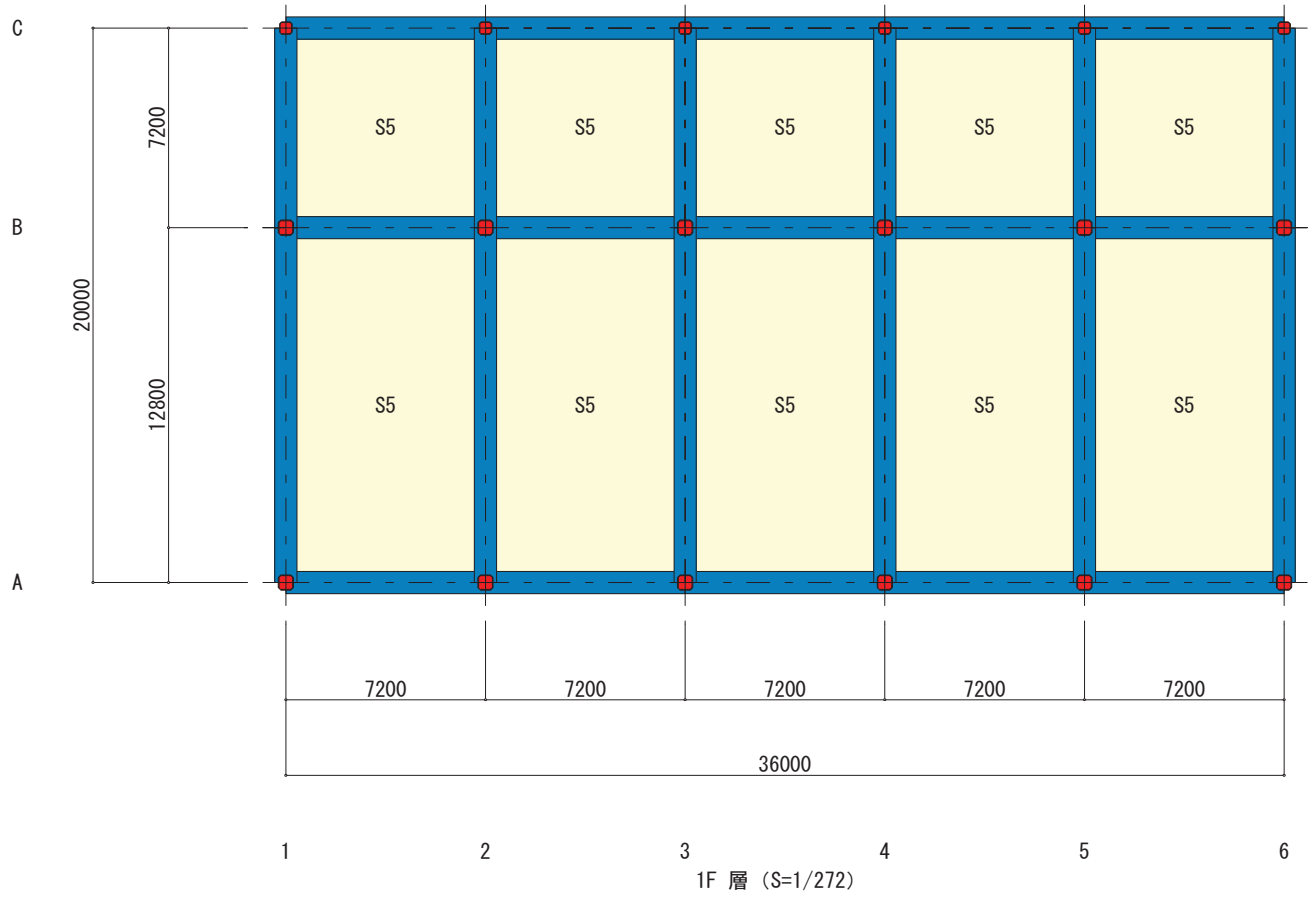

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

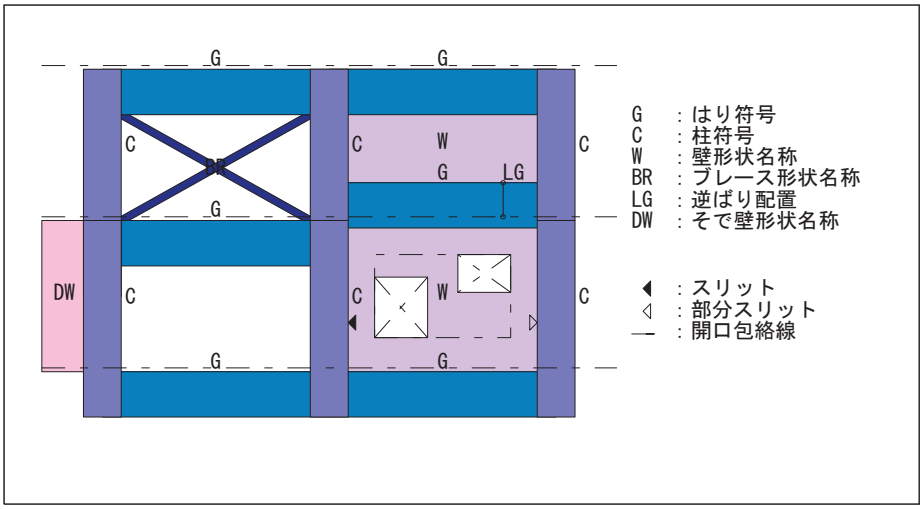

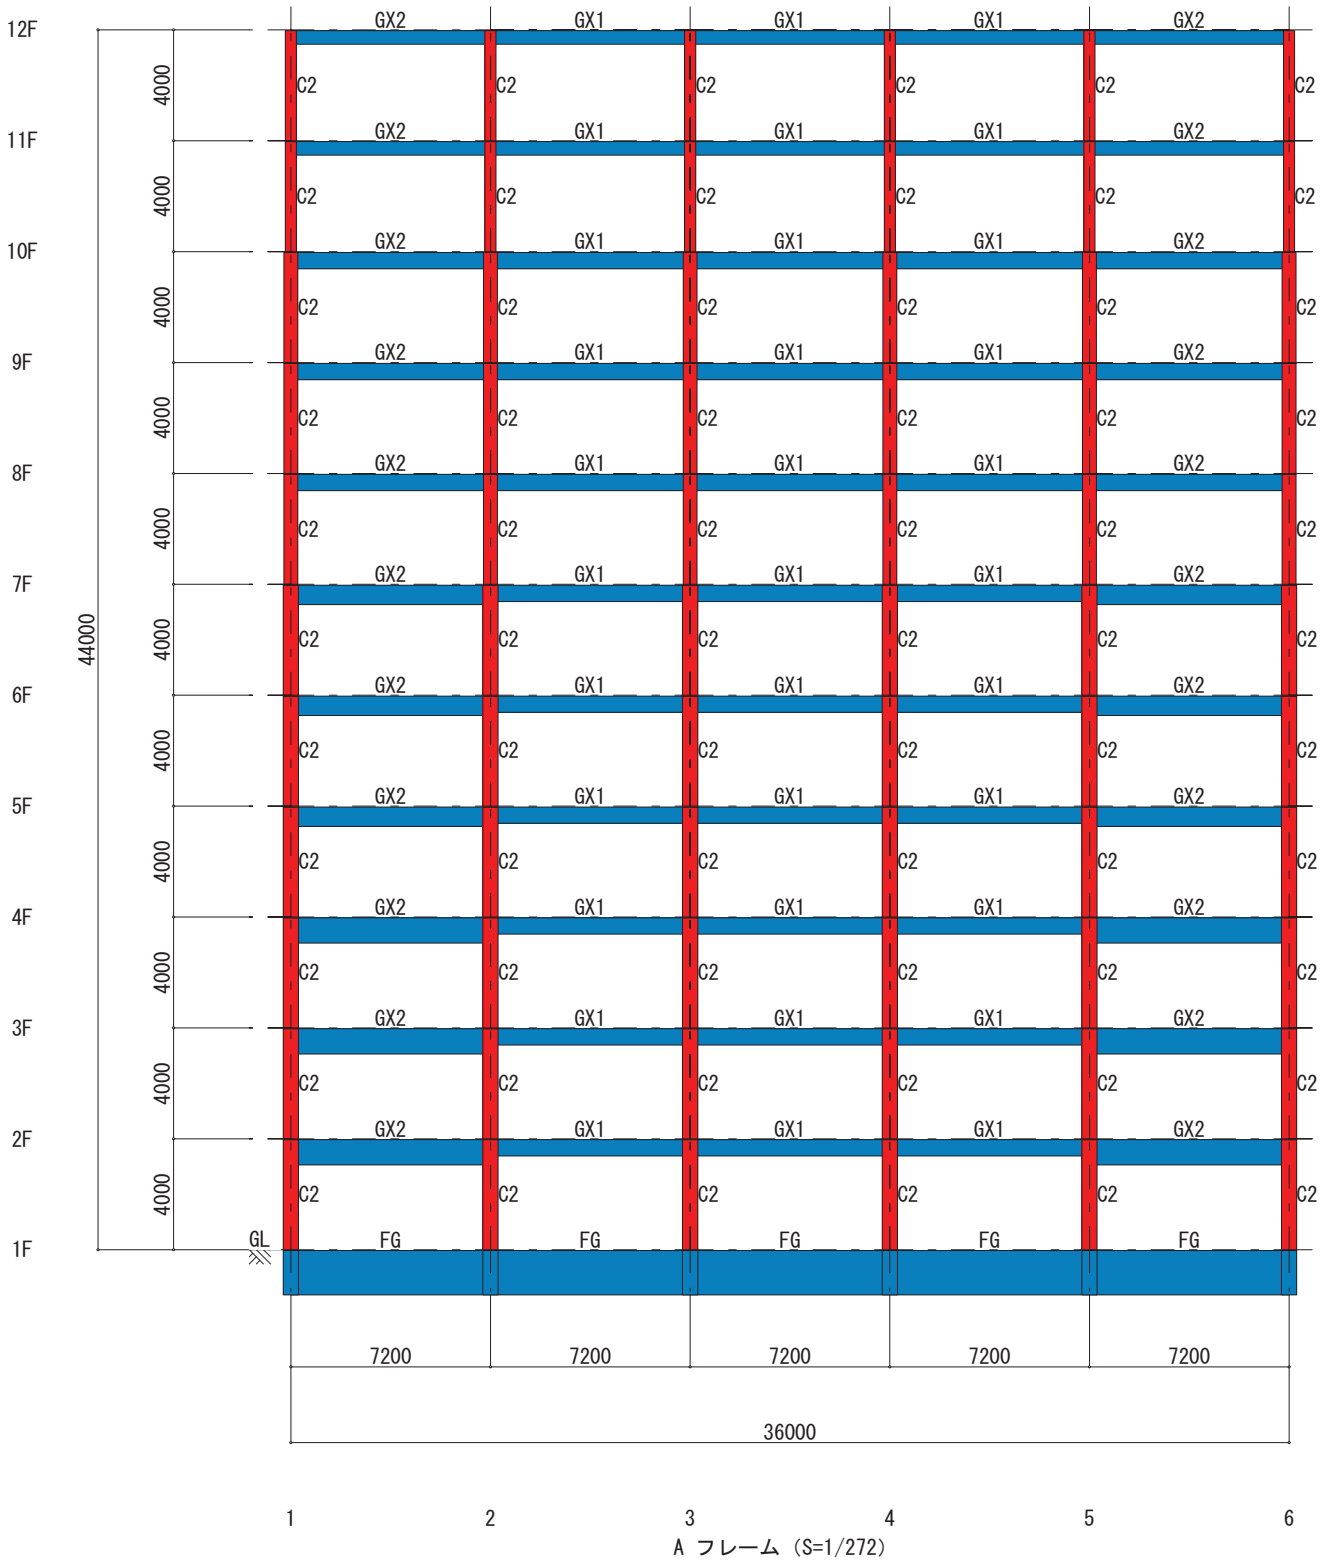
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

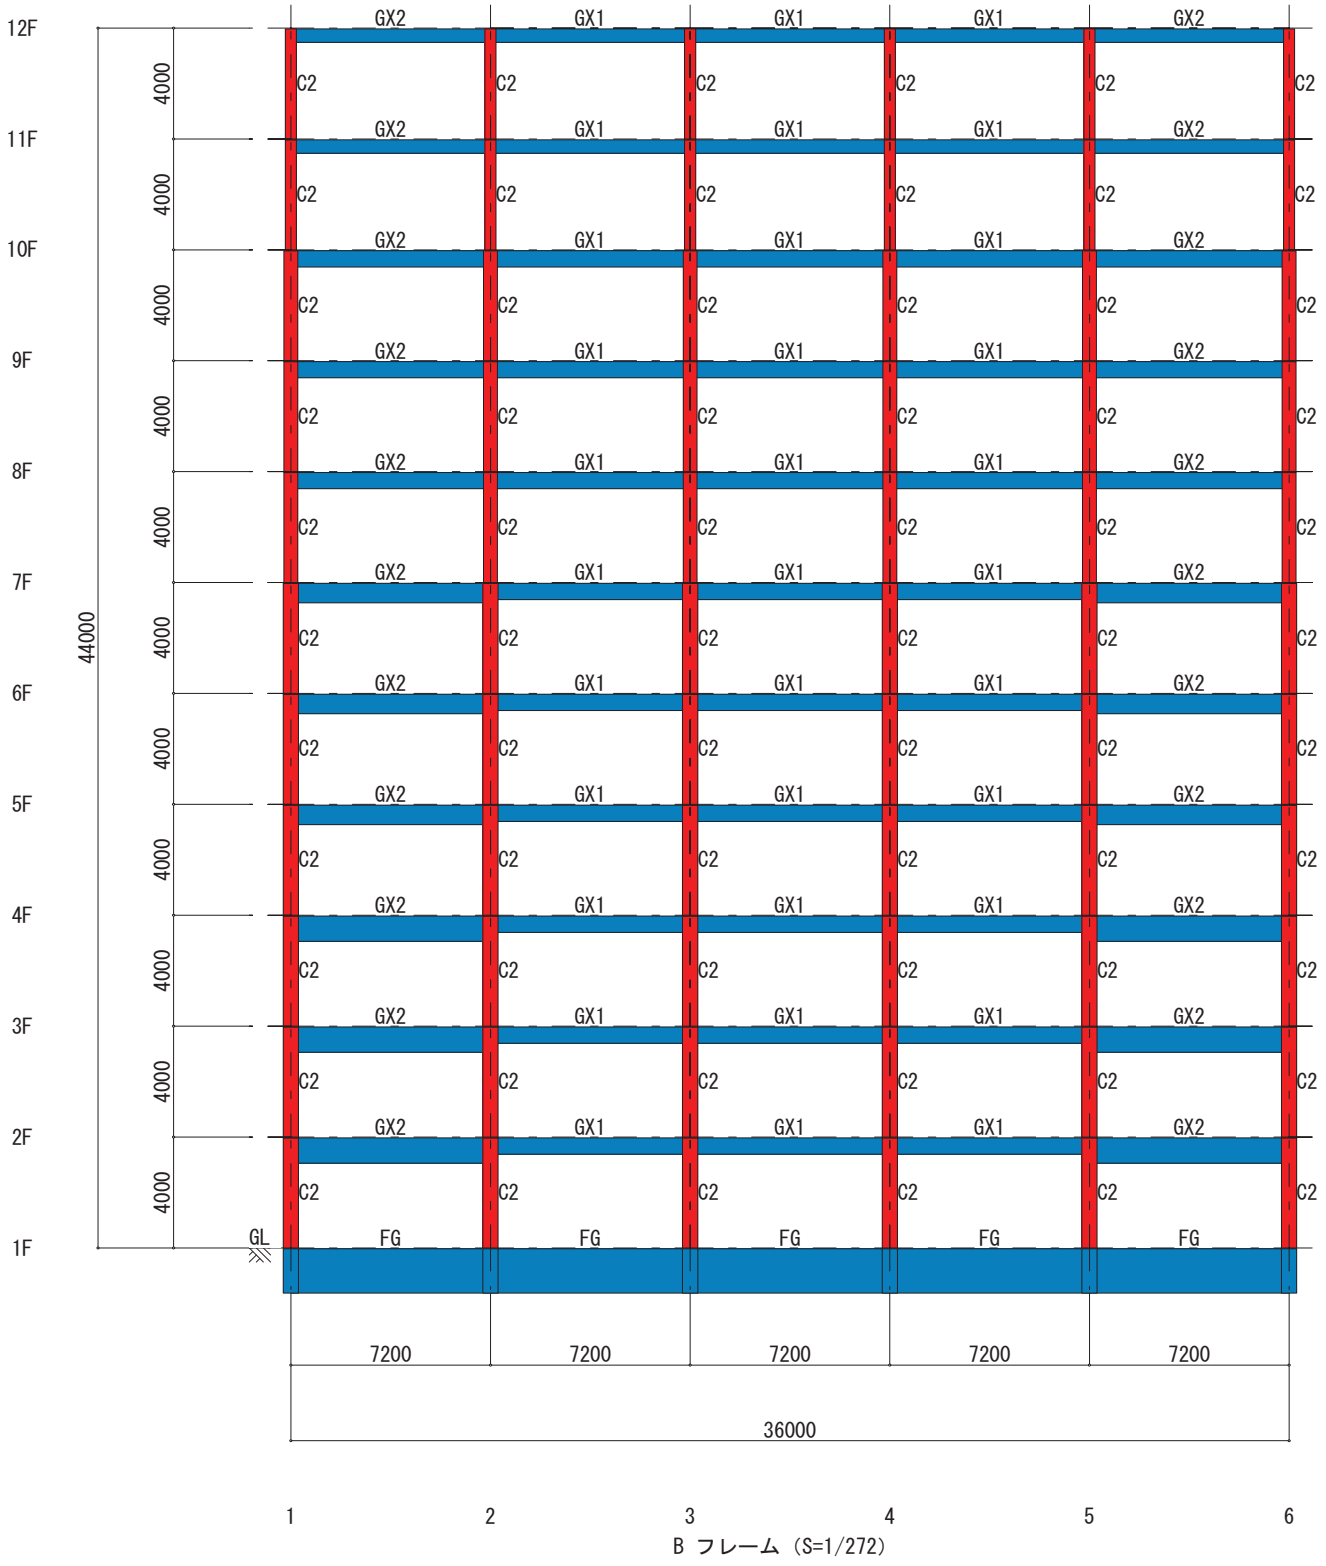
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

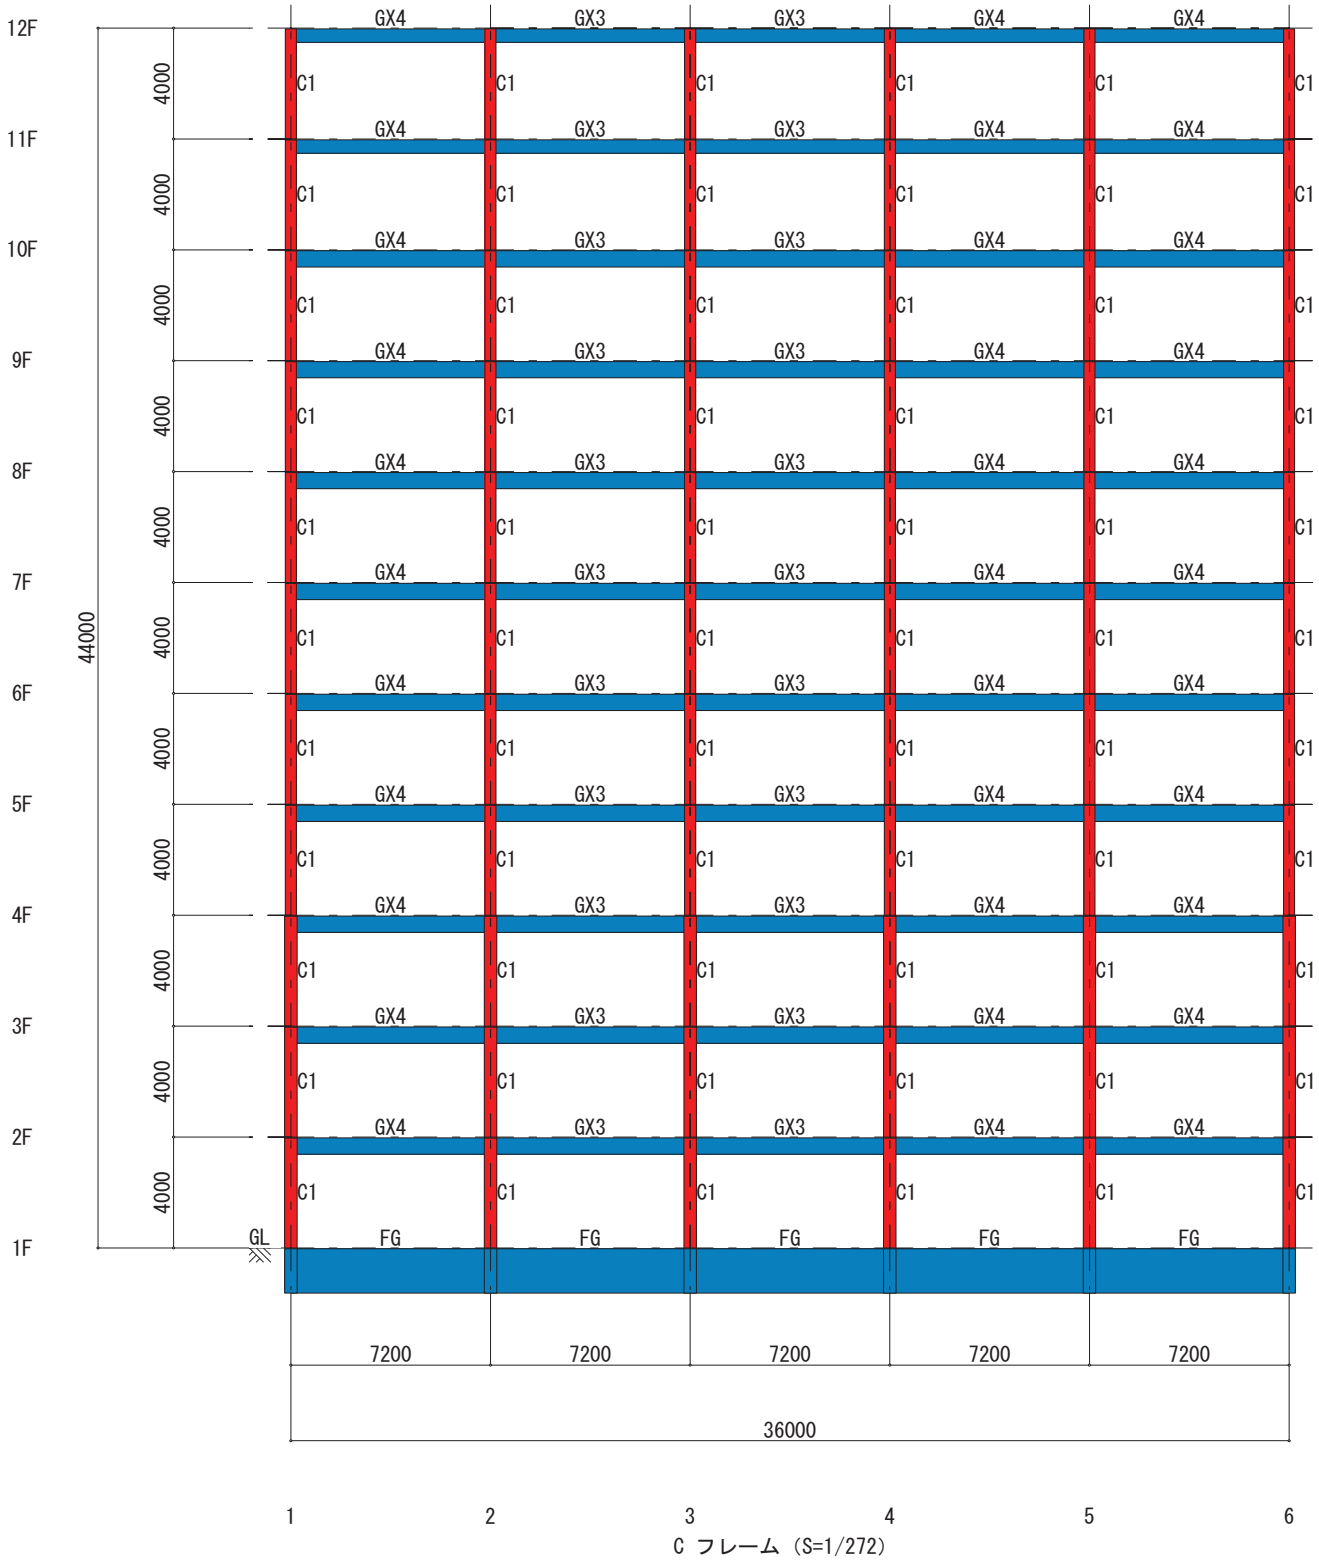
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

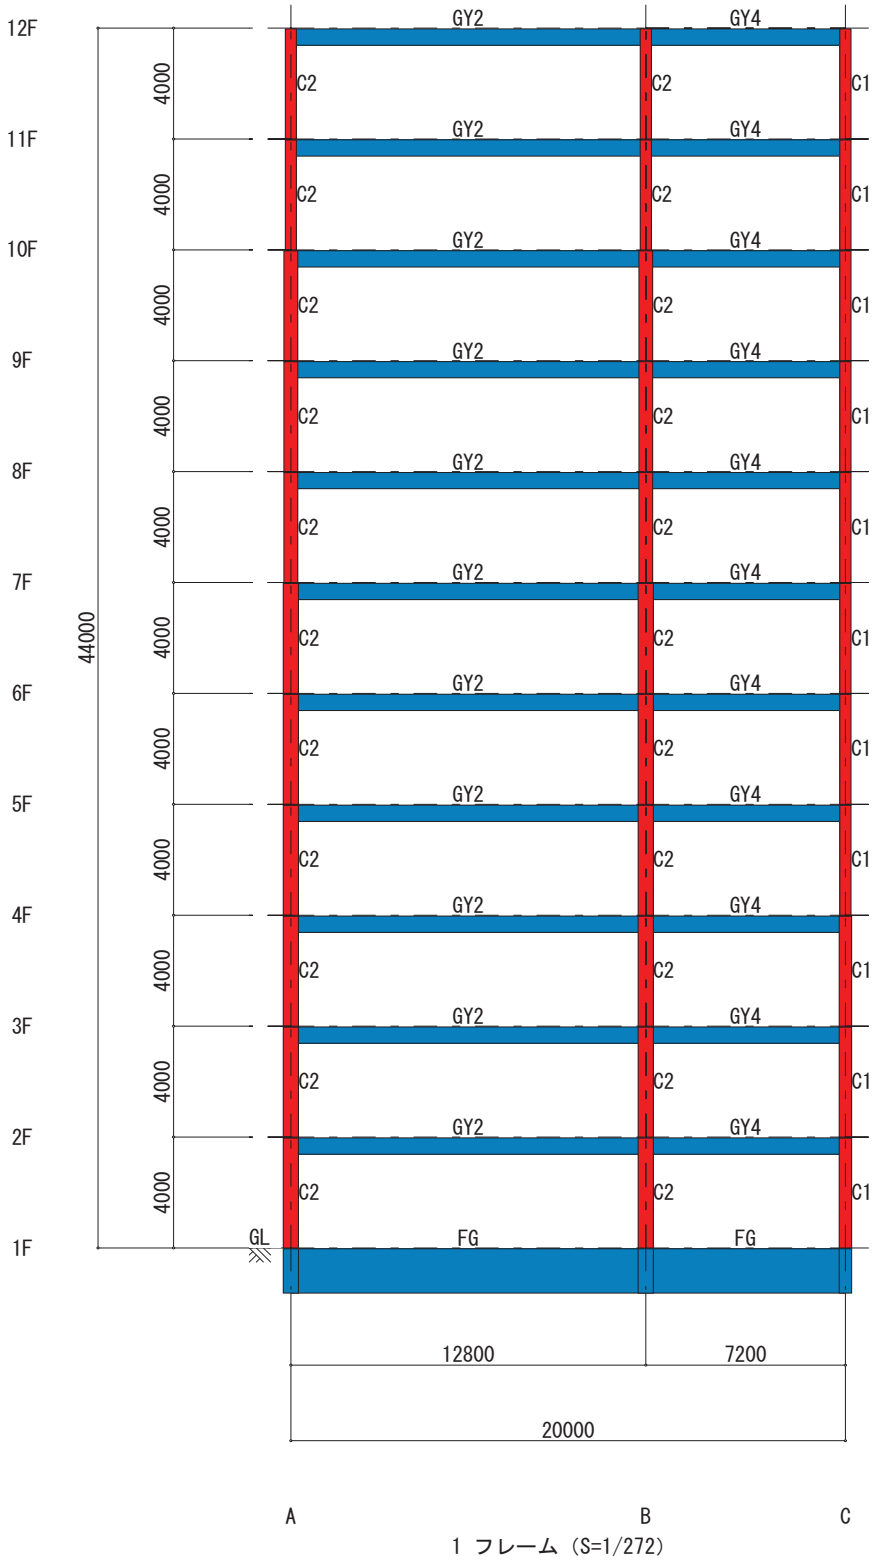
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

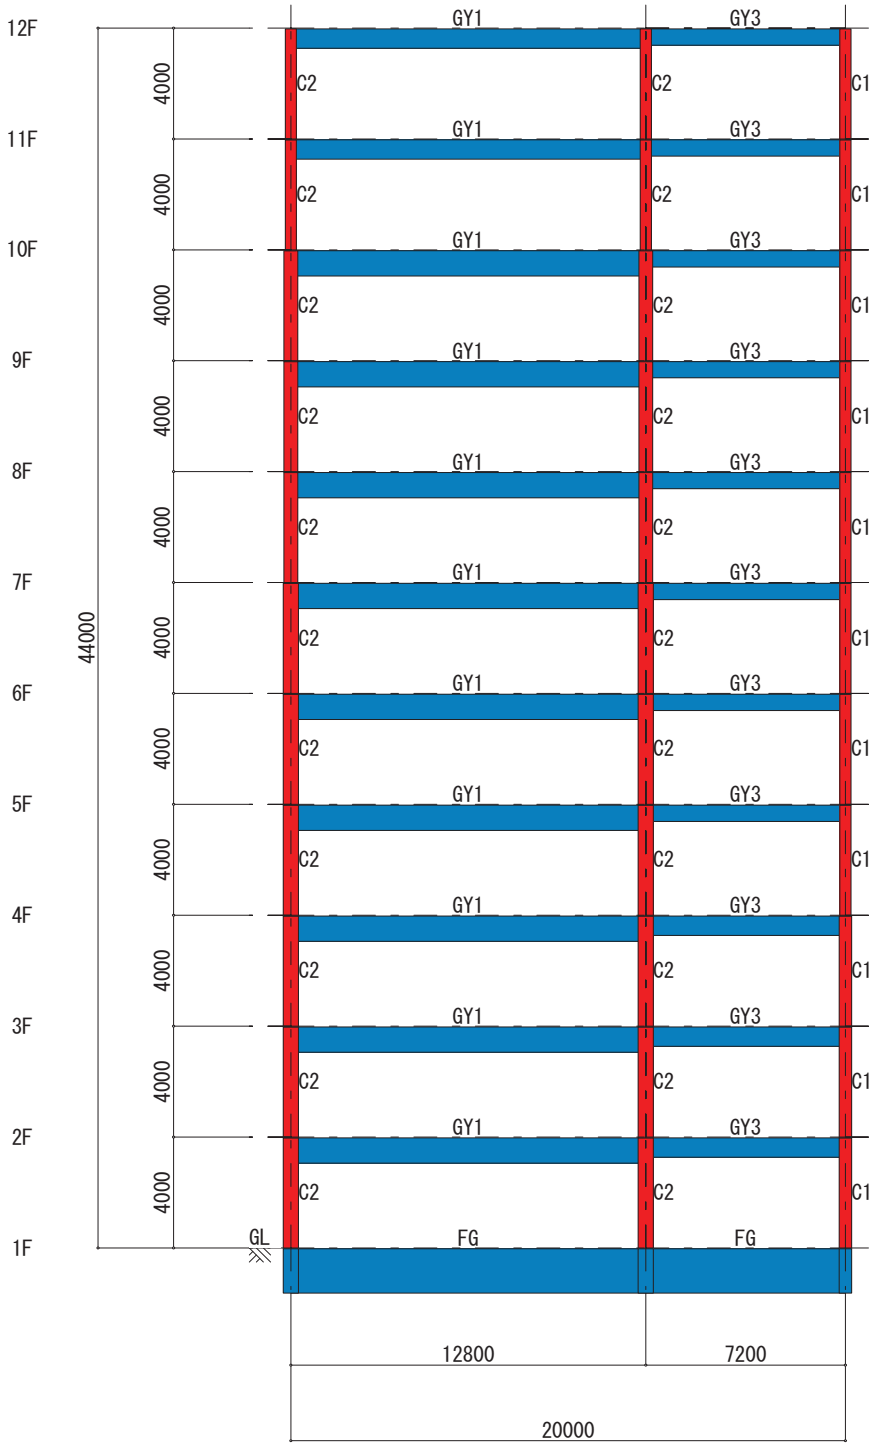
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

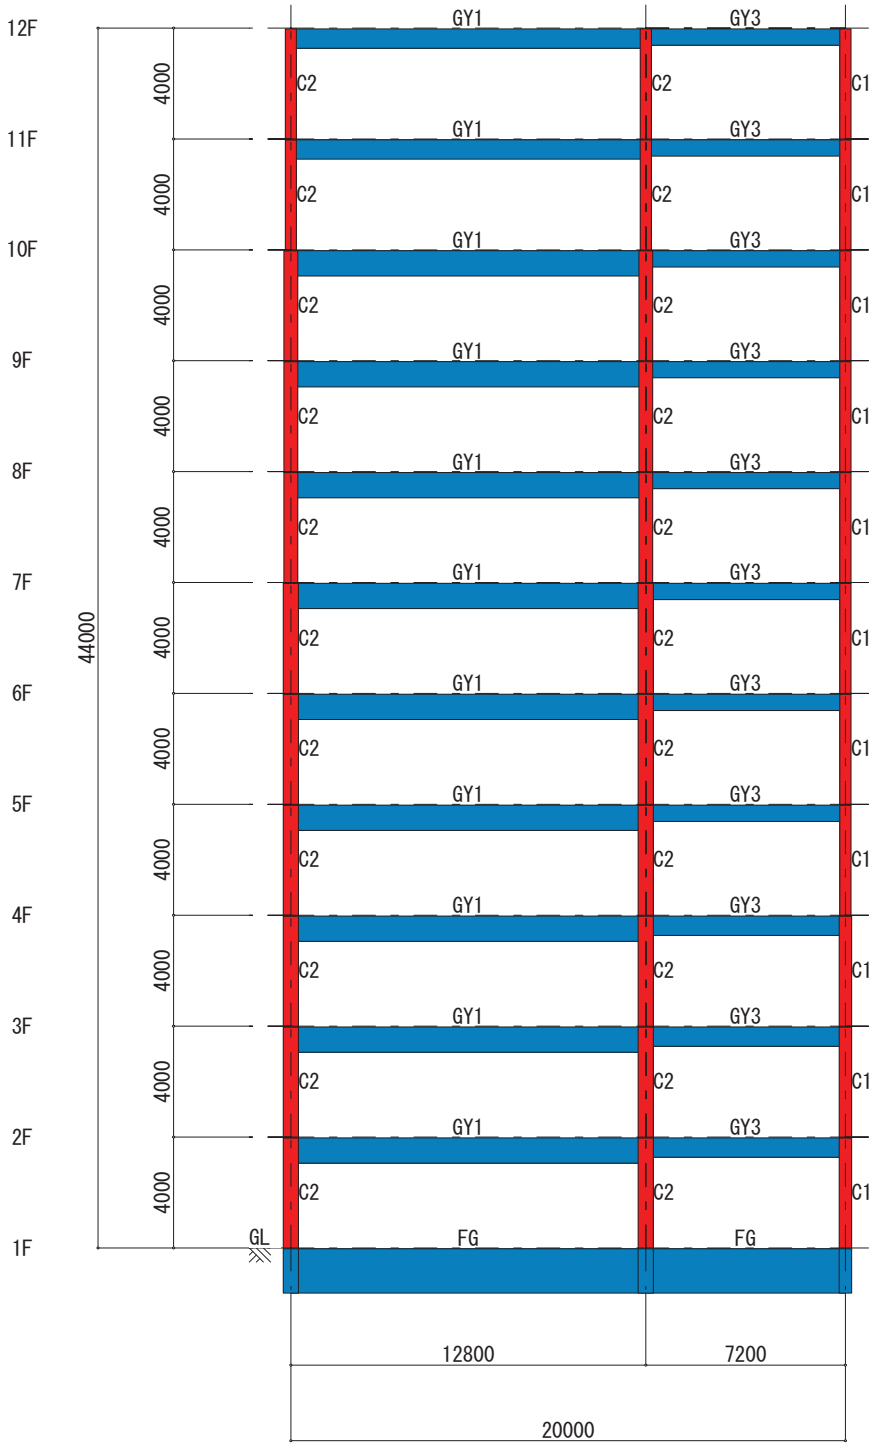
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

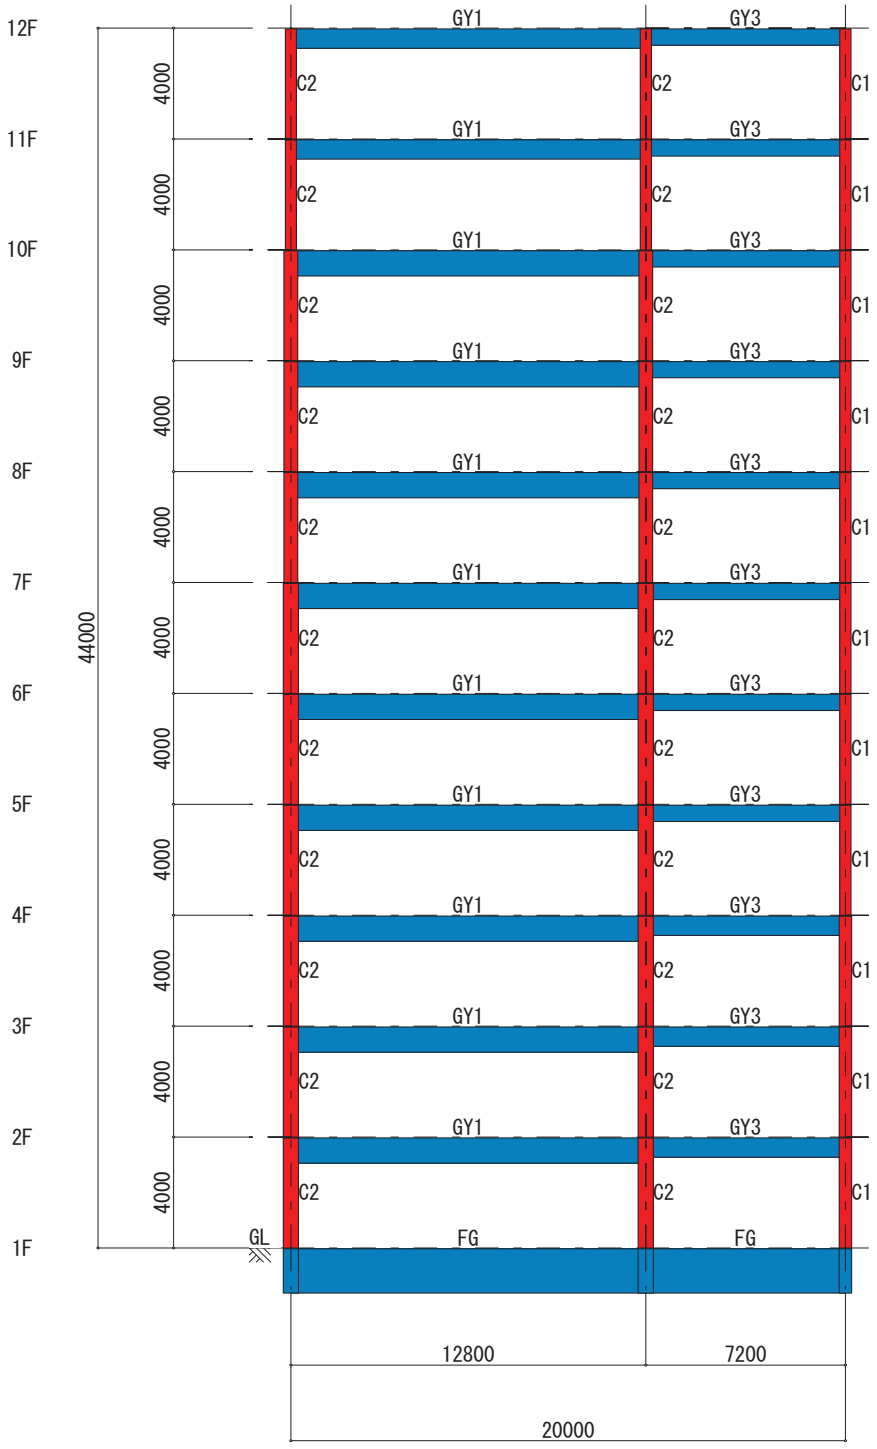
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

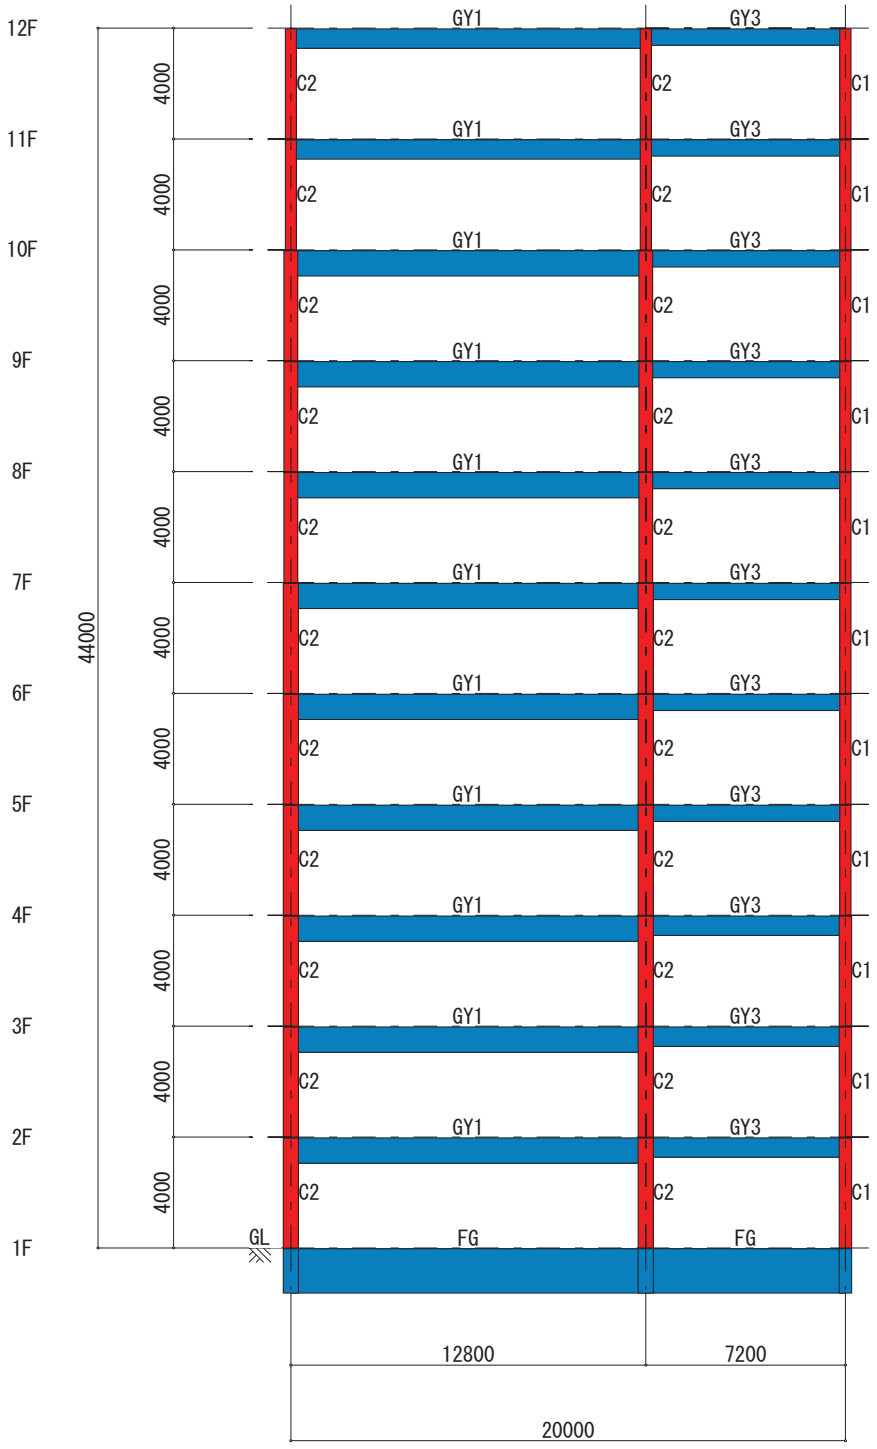
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY1
GY3
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

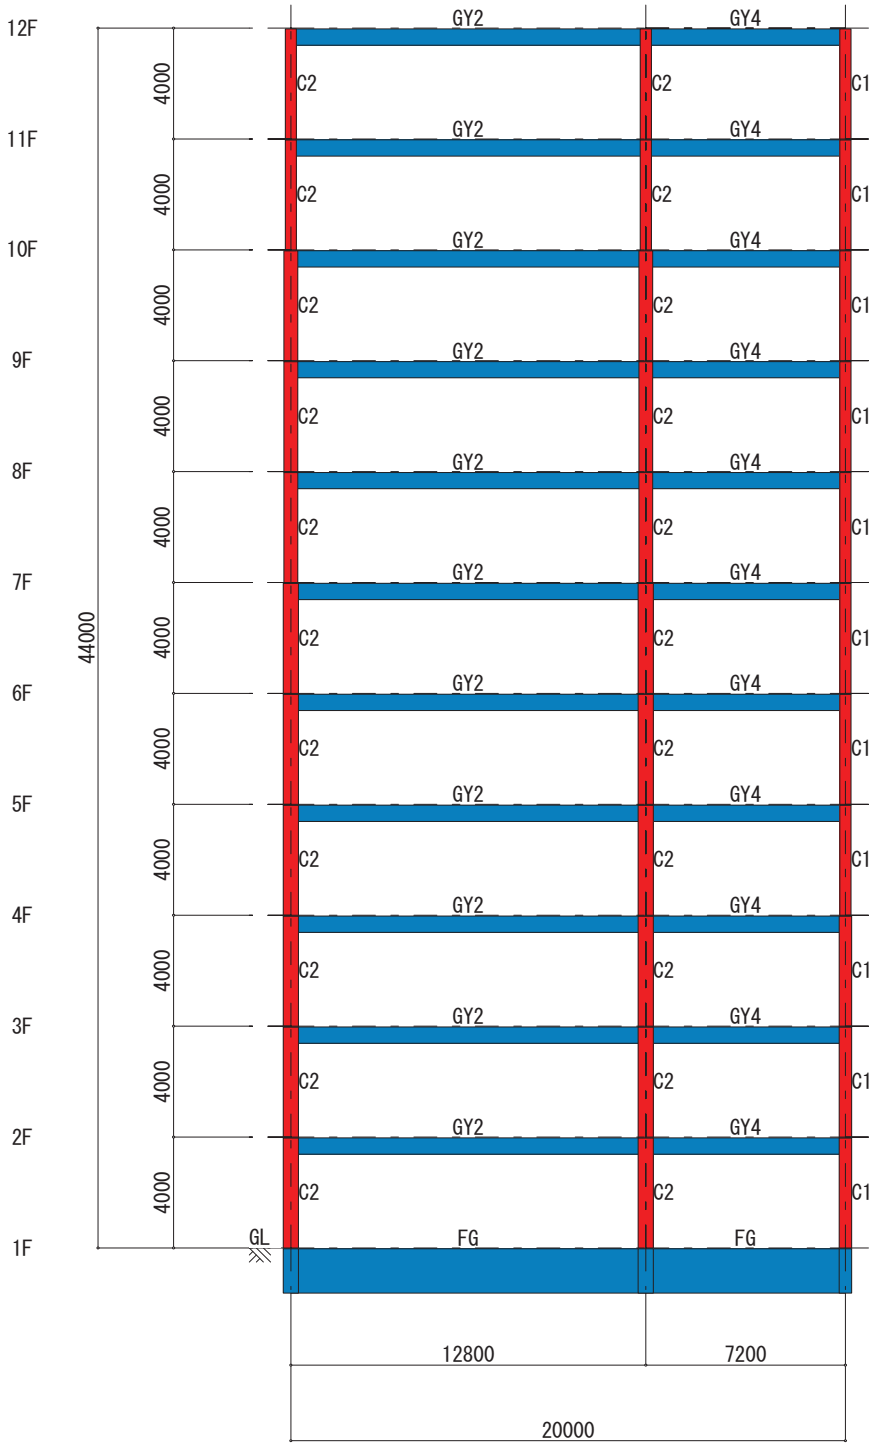
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	6-D32
	2段筋	6-D32
下端筋	2段筋	6-D32
	1段筋	6-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX3	GX3	GX3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX4	GX4	GX4	GX4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY2	GY2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY3	GY3	GY3
層		2F – 4F	5F – 7F	8F – 10F	11F – 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		–	–	–	–
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY4	GY4	GY4	GY4
層		2F – 4F	5F – 7F	8F – 10F	11F – 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		–	–	–	–
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C1
階		1F – 3F	4F – 6F	7F – 9F	10F – 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-450x450x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2	C2	C2
階		1F – 3F	4F – 6F	7F – 9F	10F – 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-550x550x28(98)	角鋼-550x550x25(87.5)	角鋼-500x500x25(87.5)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256.0	b1
			S2	256.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-12F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊ : D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　:　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

:　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	－	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	－	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	－	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	－
せん断補強筋	1.00	1.00	－	－
スラブ筋	1.10	－	－	－
開口補強筋	－	－	1.10	－
フランジ鉄骨	1.10	1.10	－	－
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	－	－
主　材	－	－	－	1.10
アンカーボルト	－	1.10	－	－

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管箱形・		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200		Co = 0.200	
1次固有周期(秒)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.727		Rt = 0.727	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145		Ci = 0.145	

I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
$ ：特殊スラブ荷重
J ：特殊節点荷重
W ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重・特殊小ばり荷重・追加重量・特殊節点荷重

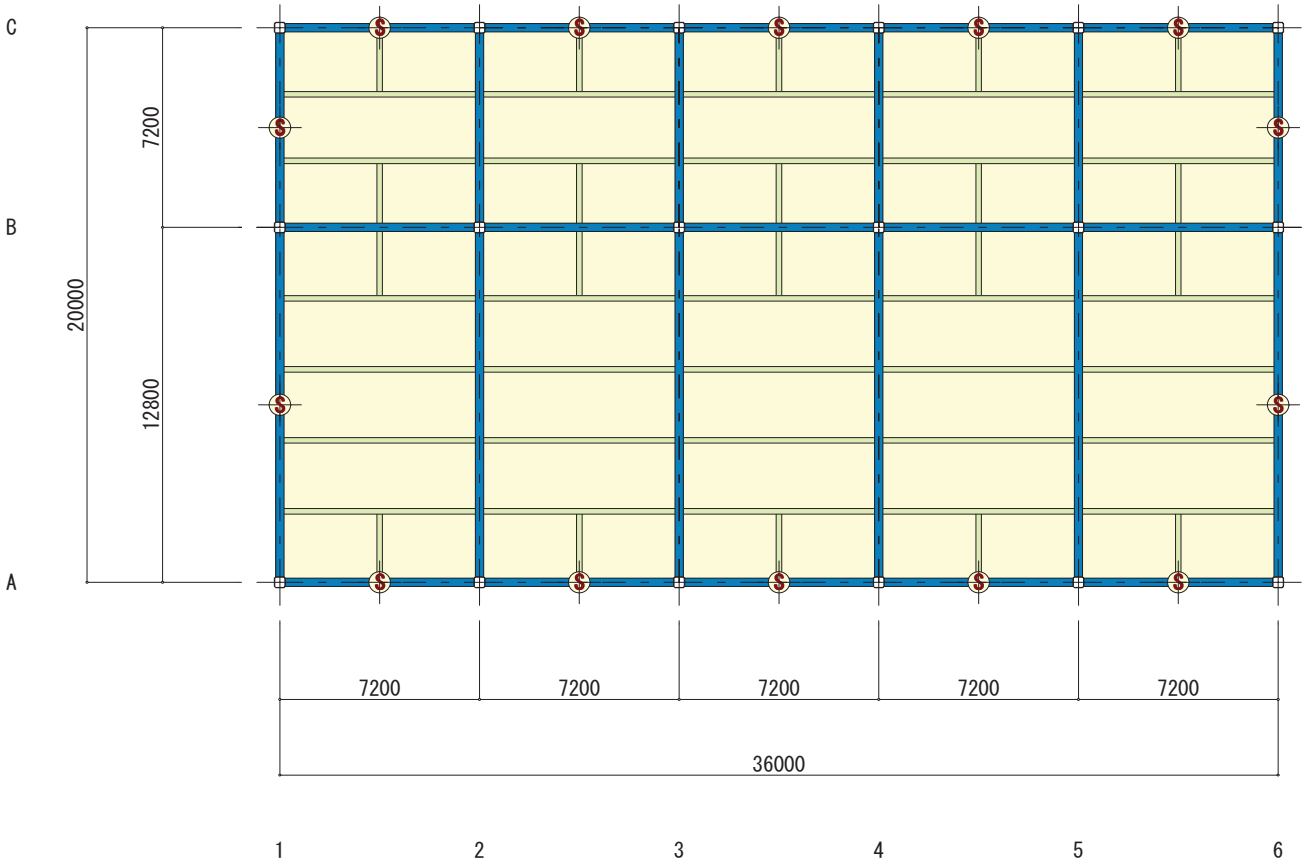

12F 層 (S=1/272)

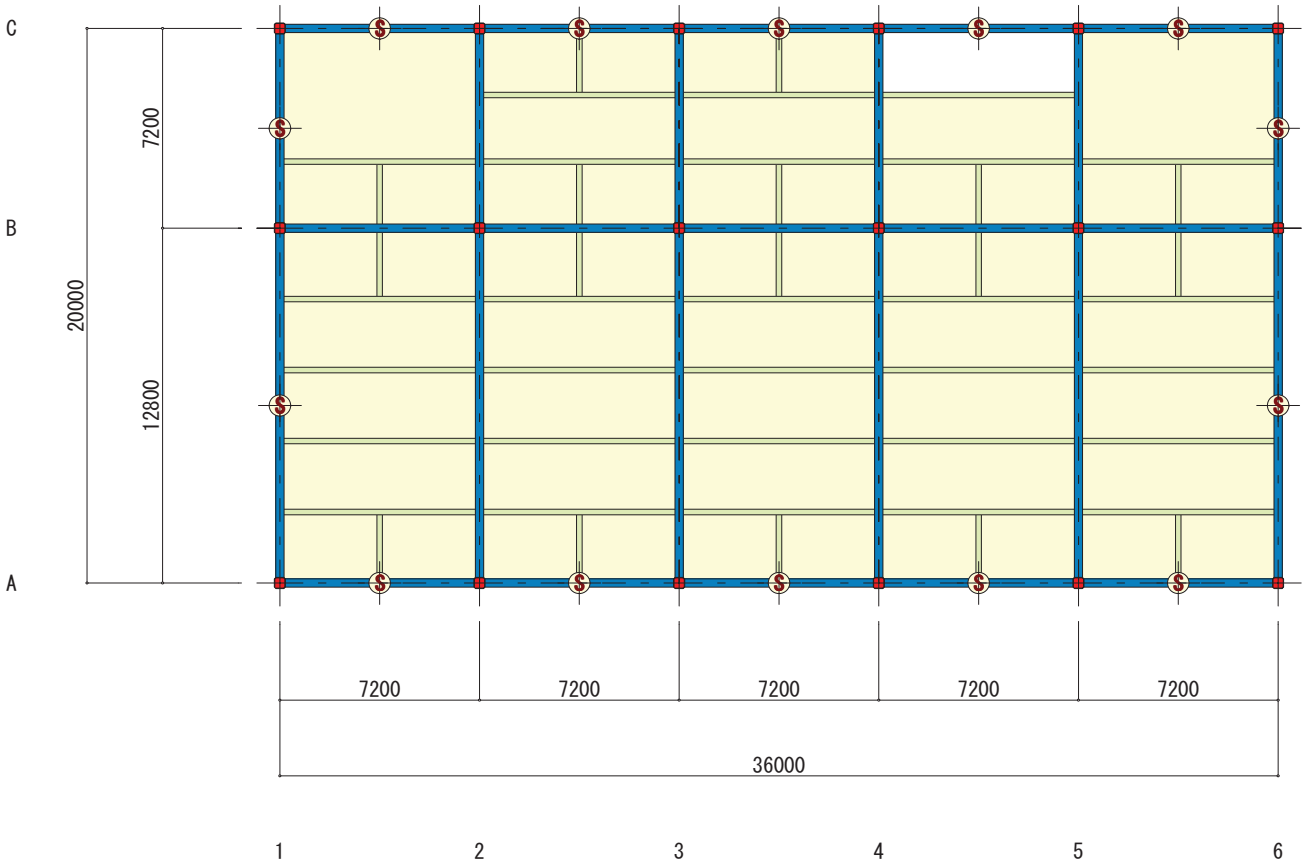

11F 層 (S=1/272)

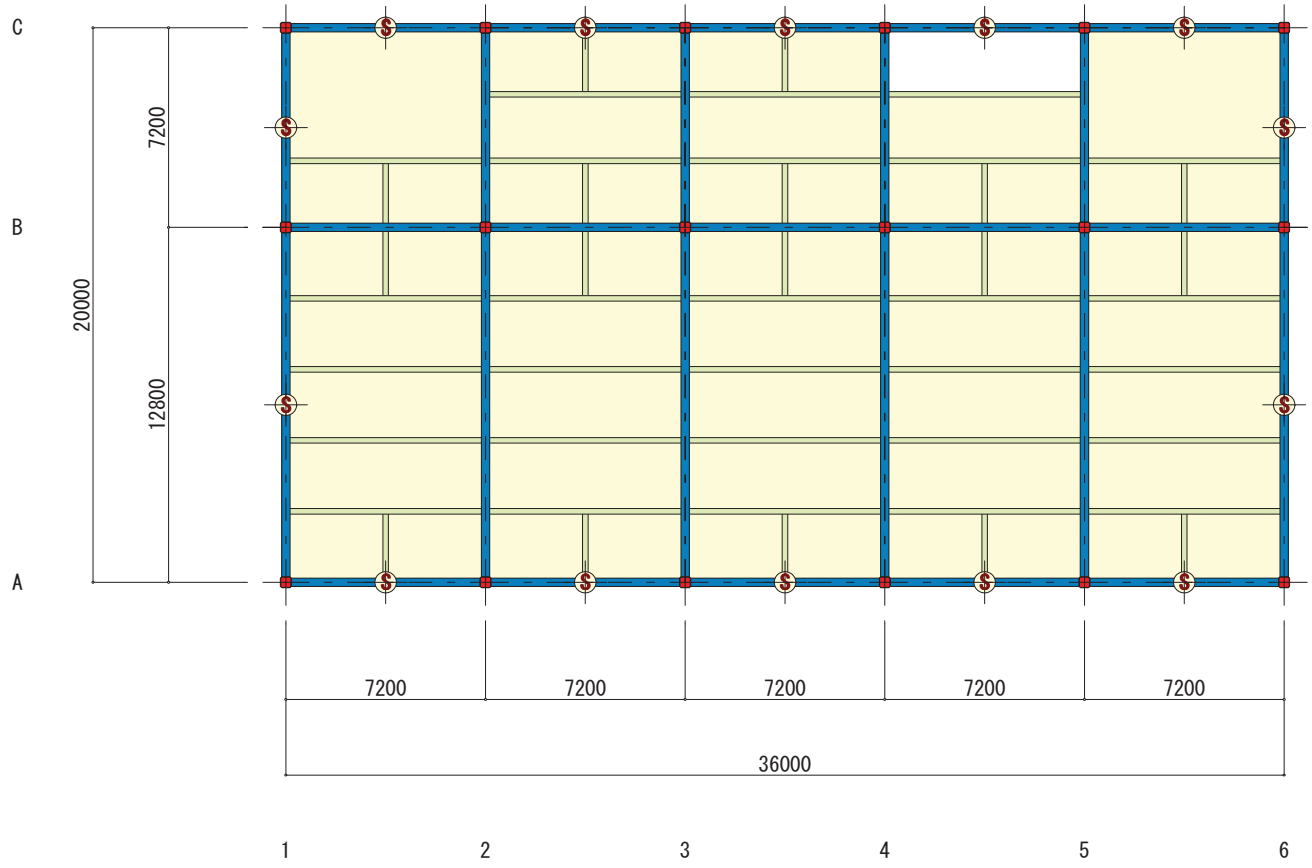

10F 層 (S=1/272)

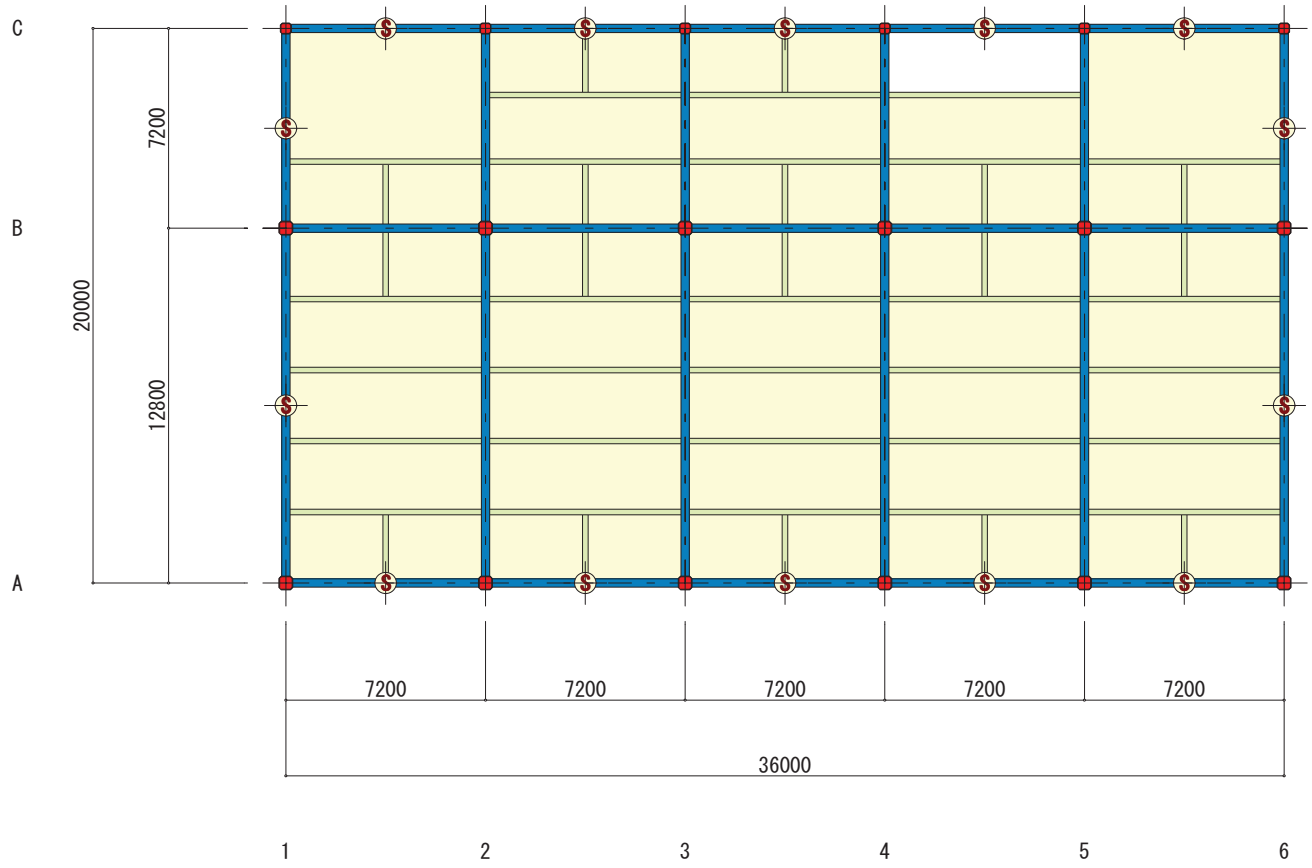

9F 層 (S=1/272)

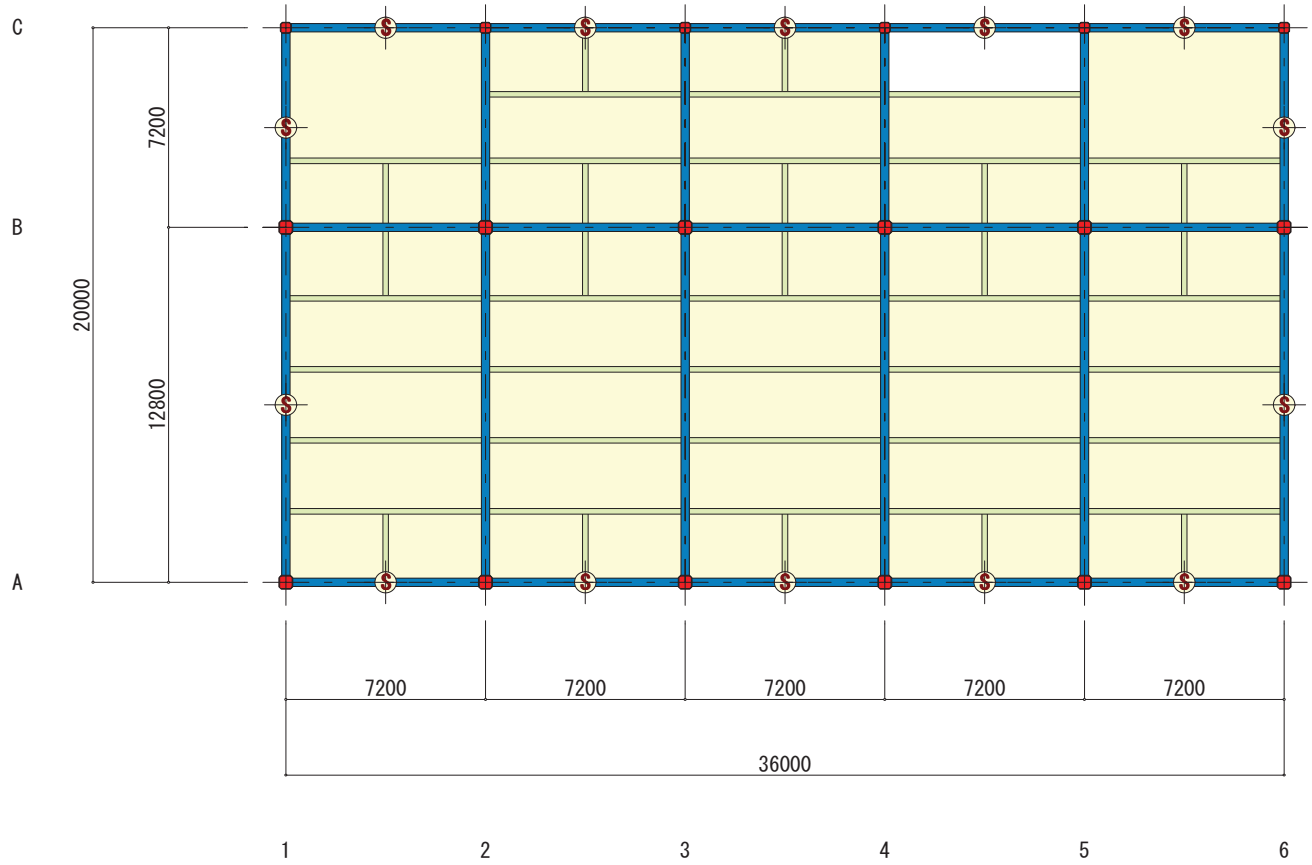

8F 層 (S=1/272)

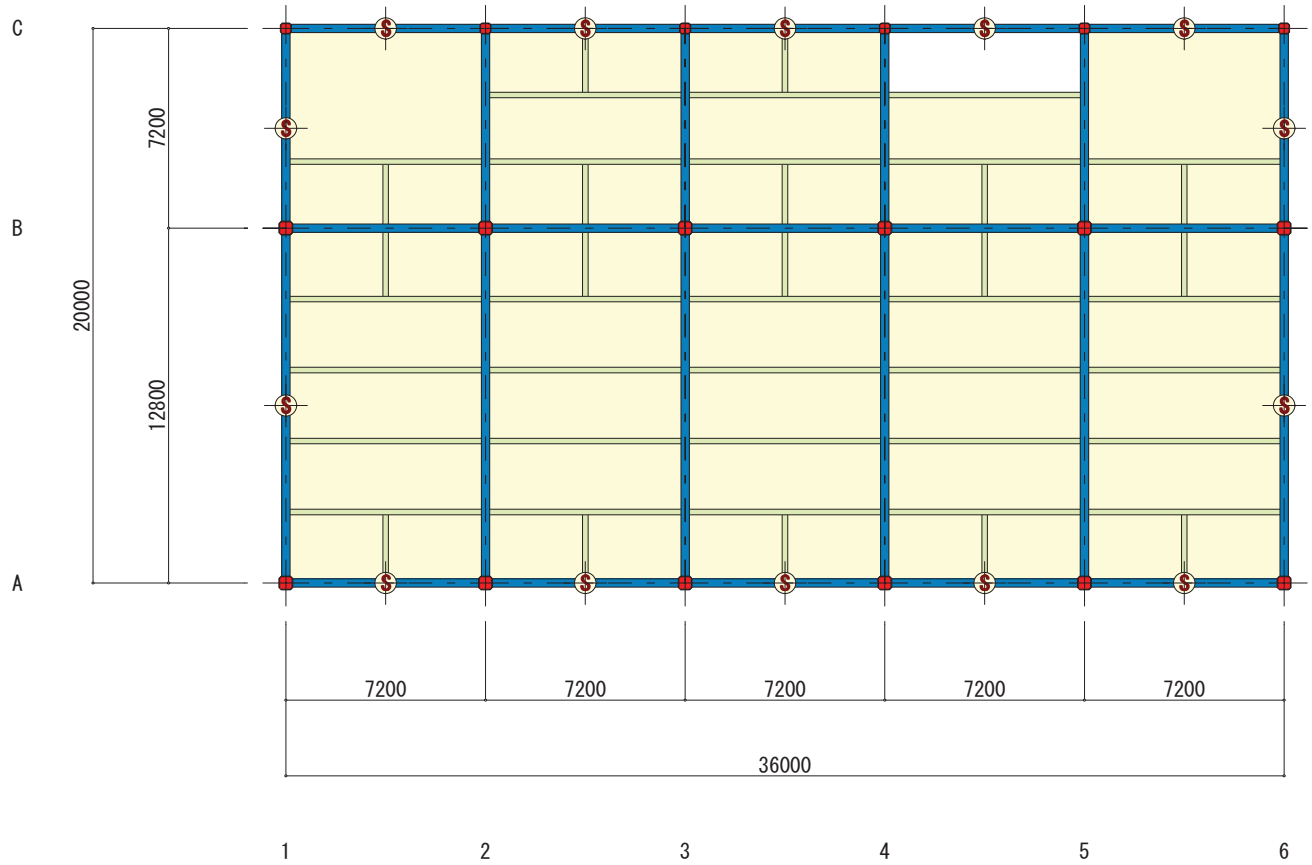

7F 層 (S=1/272)

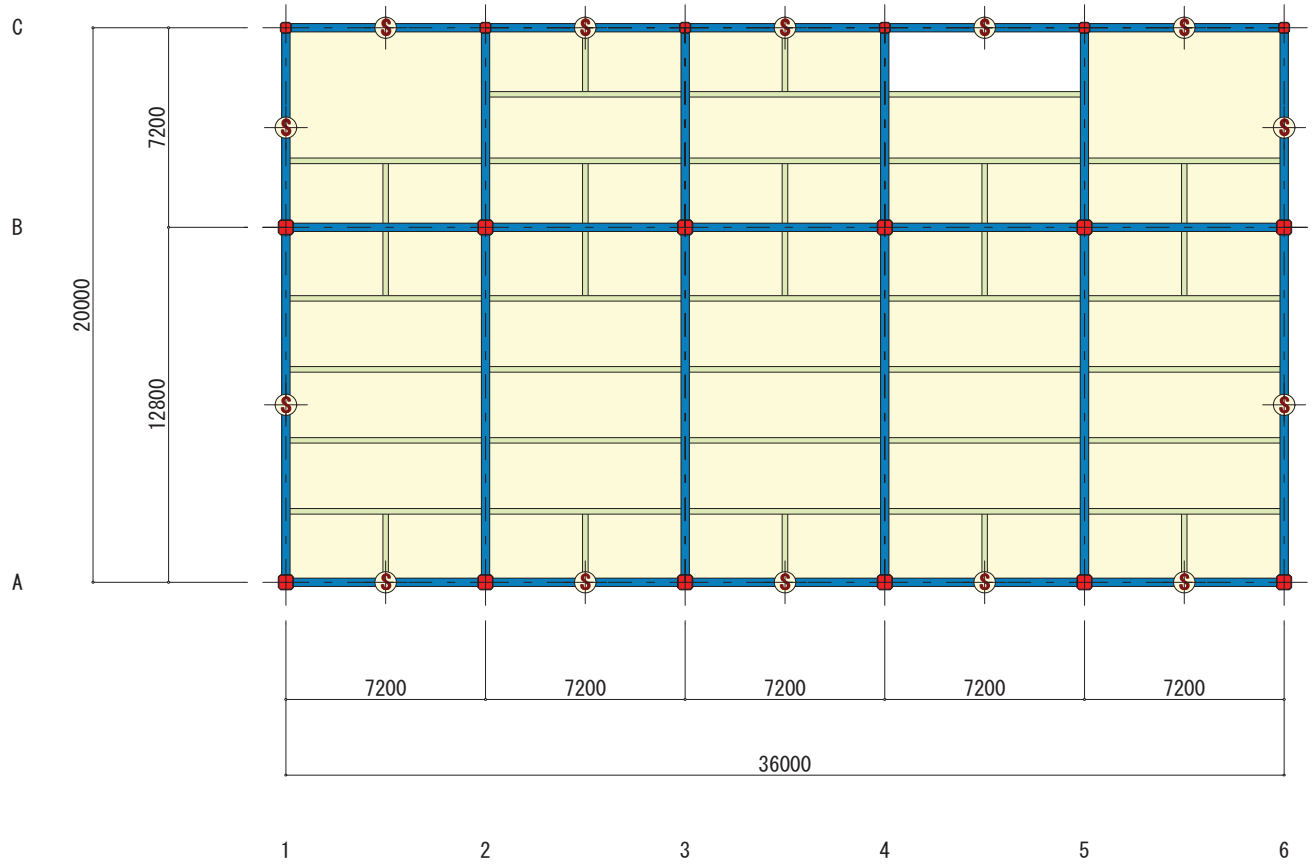

6F 層 (S=1/272)

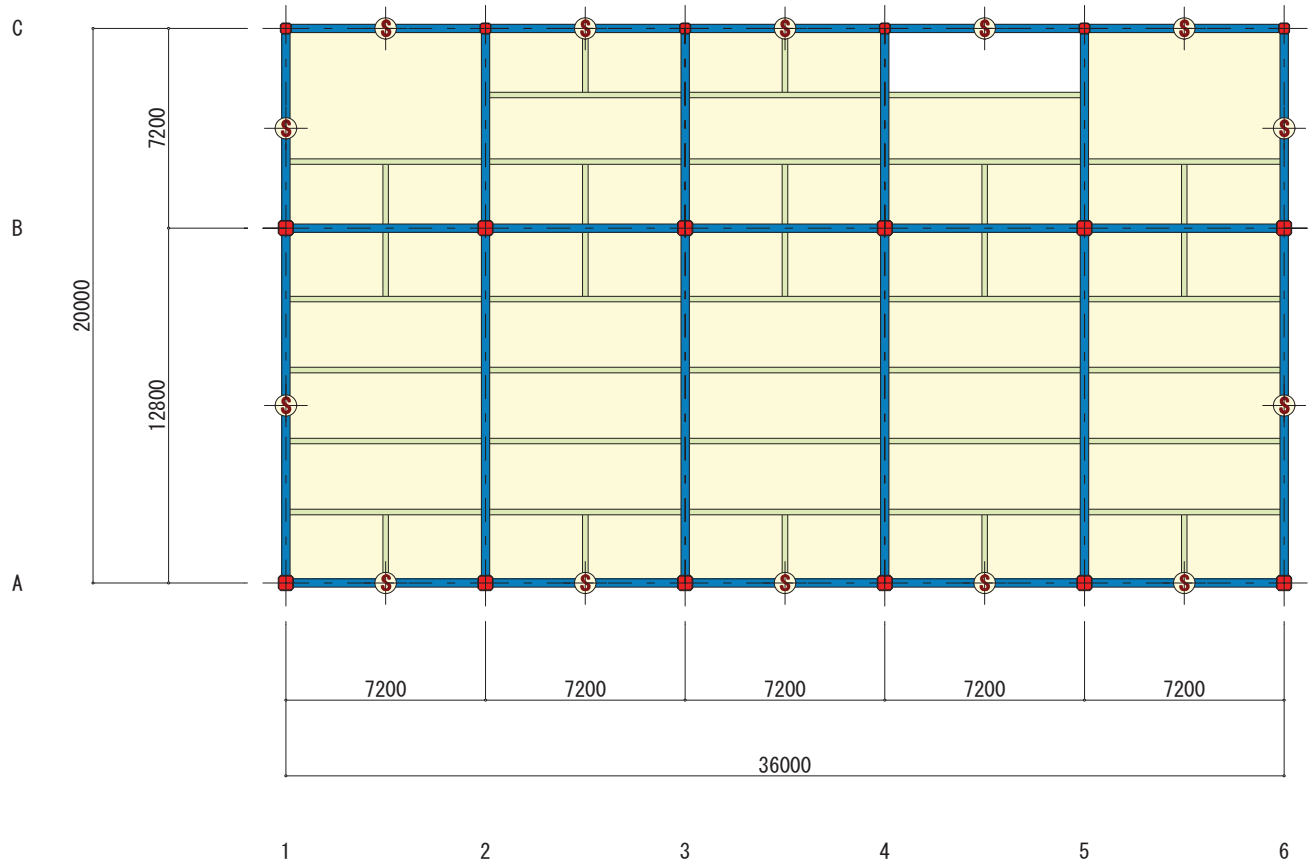

5F 層 (S=1/272)

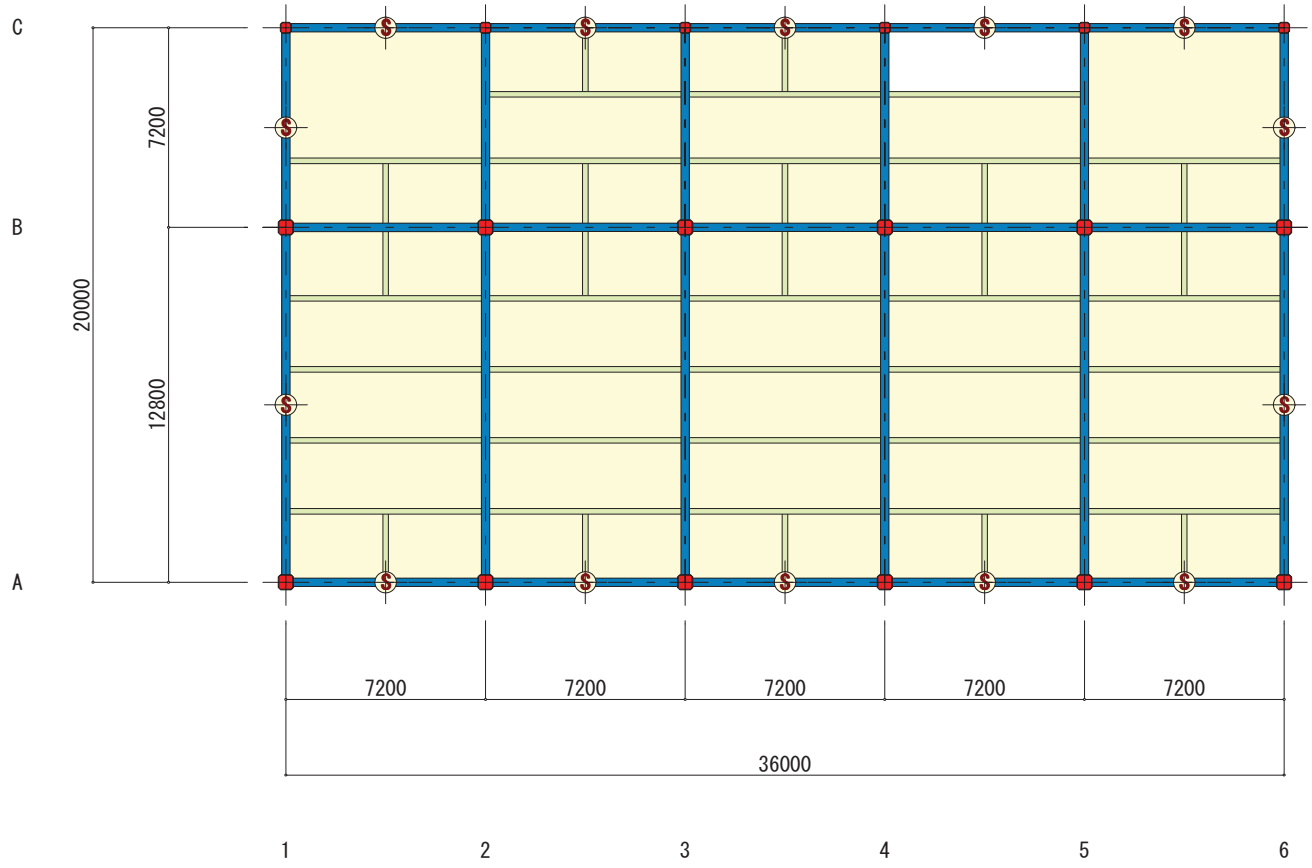

4F 層 (S=1/272)

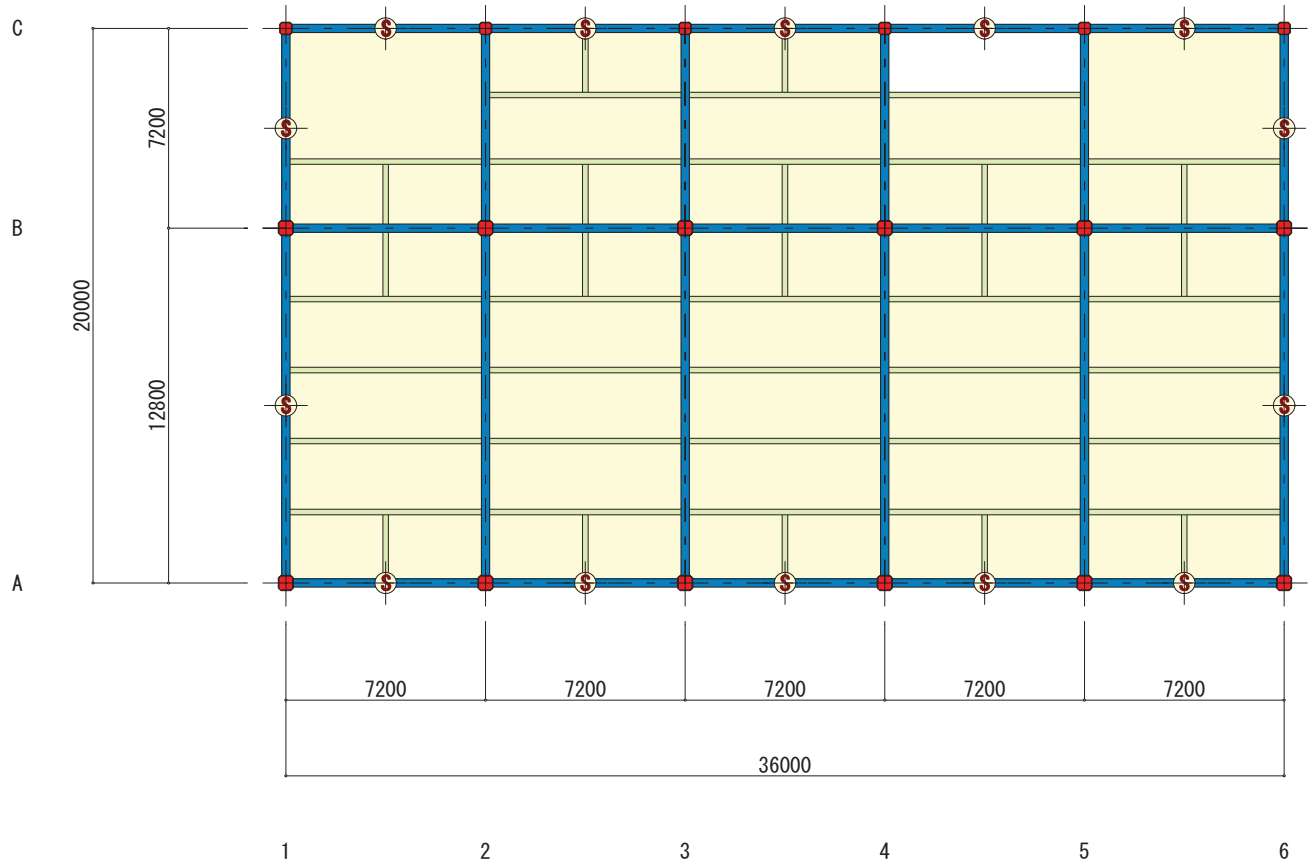

3F 層 (S=1/272)

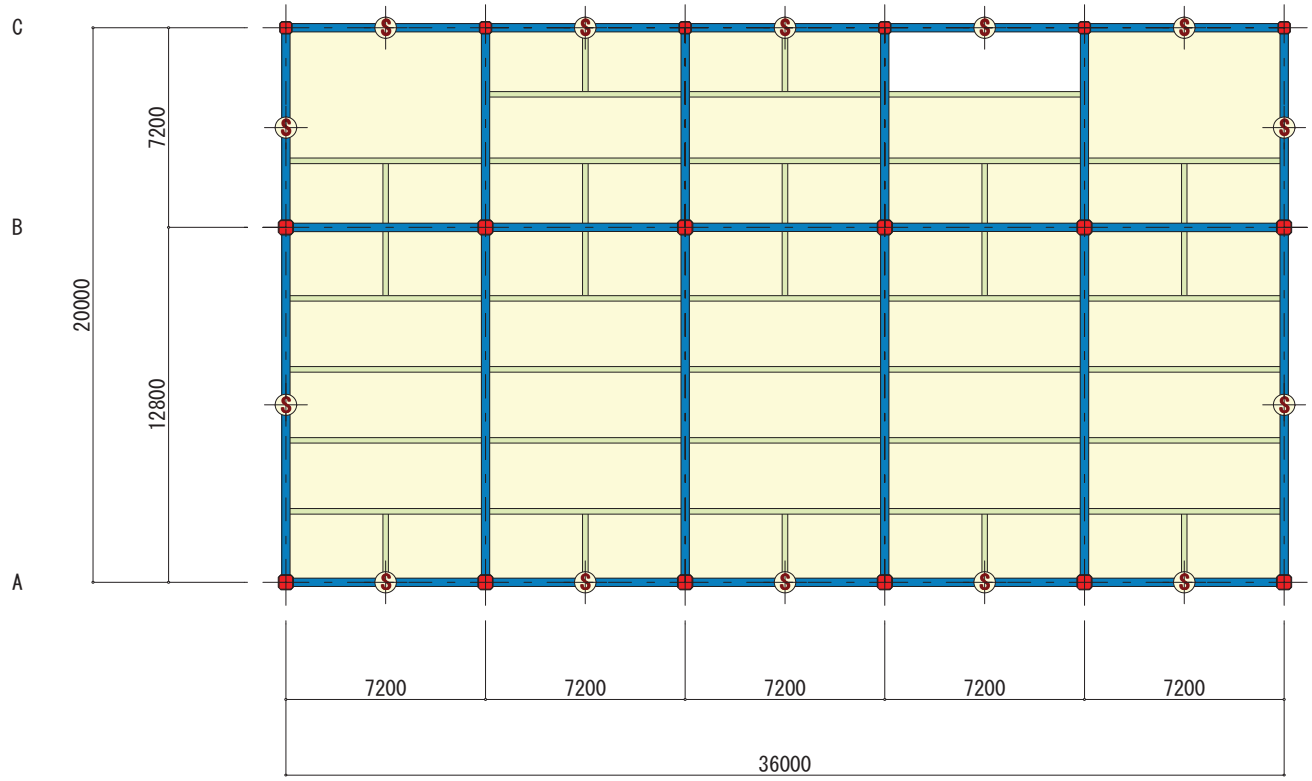

2F 層 (S=1/272)

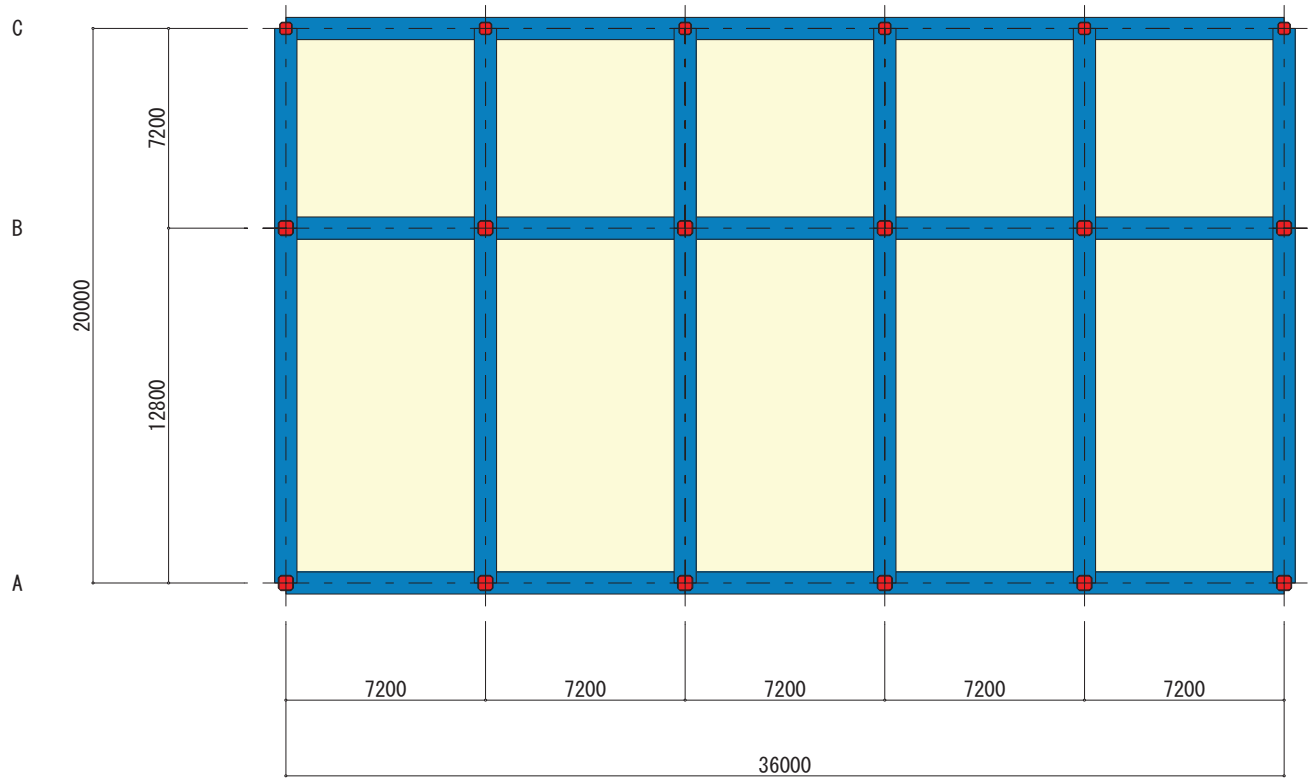

1F 層 (S=1/272)

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ（kN, m, kNm, kN/m, kN/m2）					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	B	4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
4F	A	4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

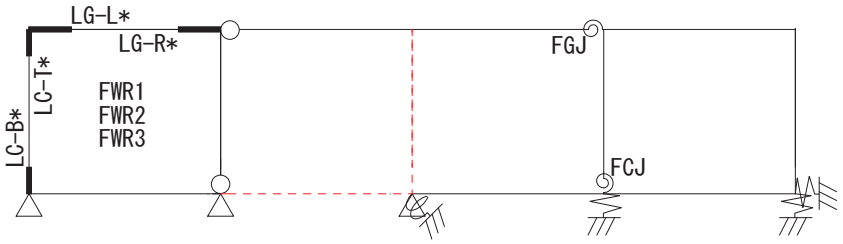

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

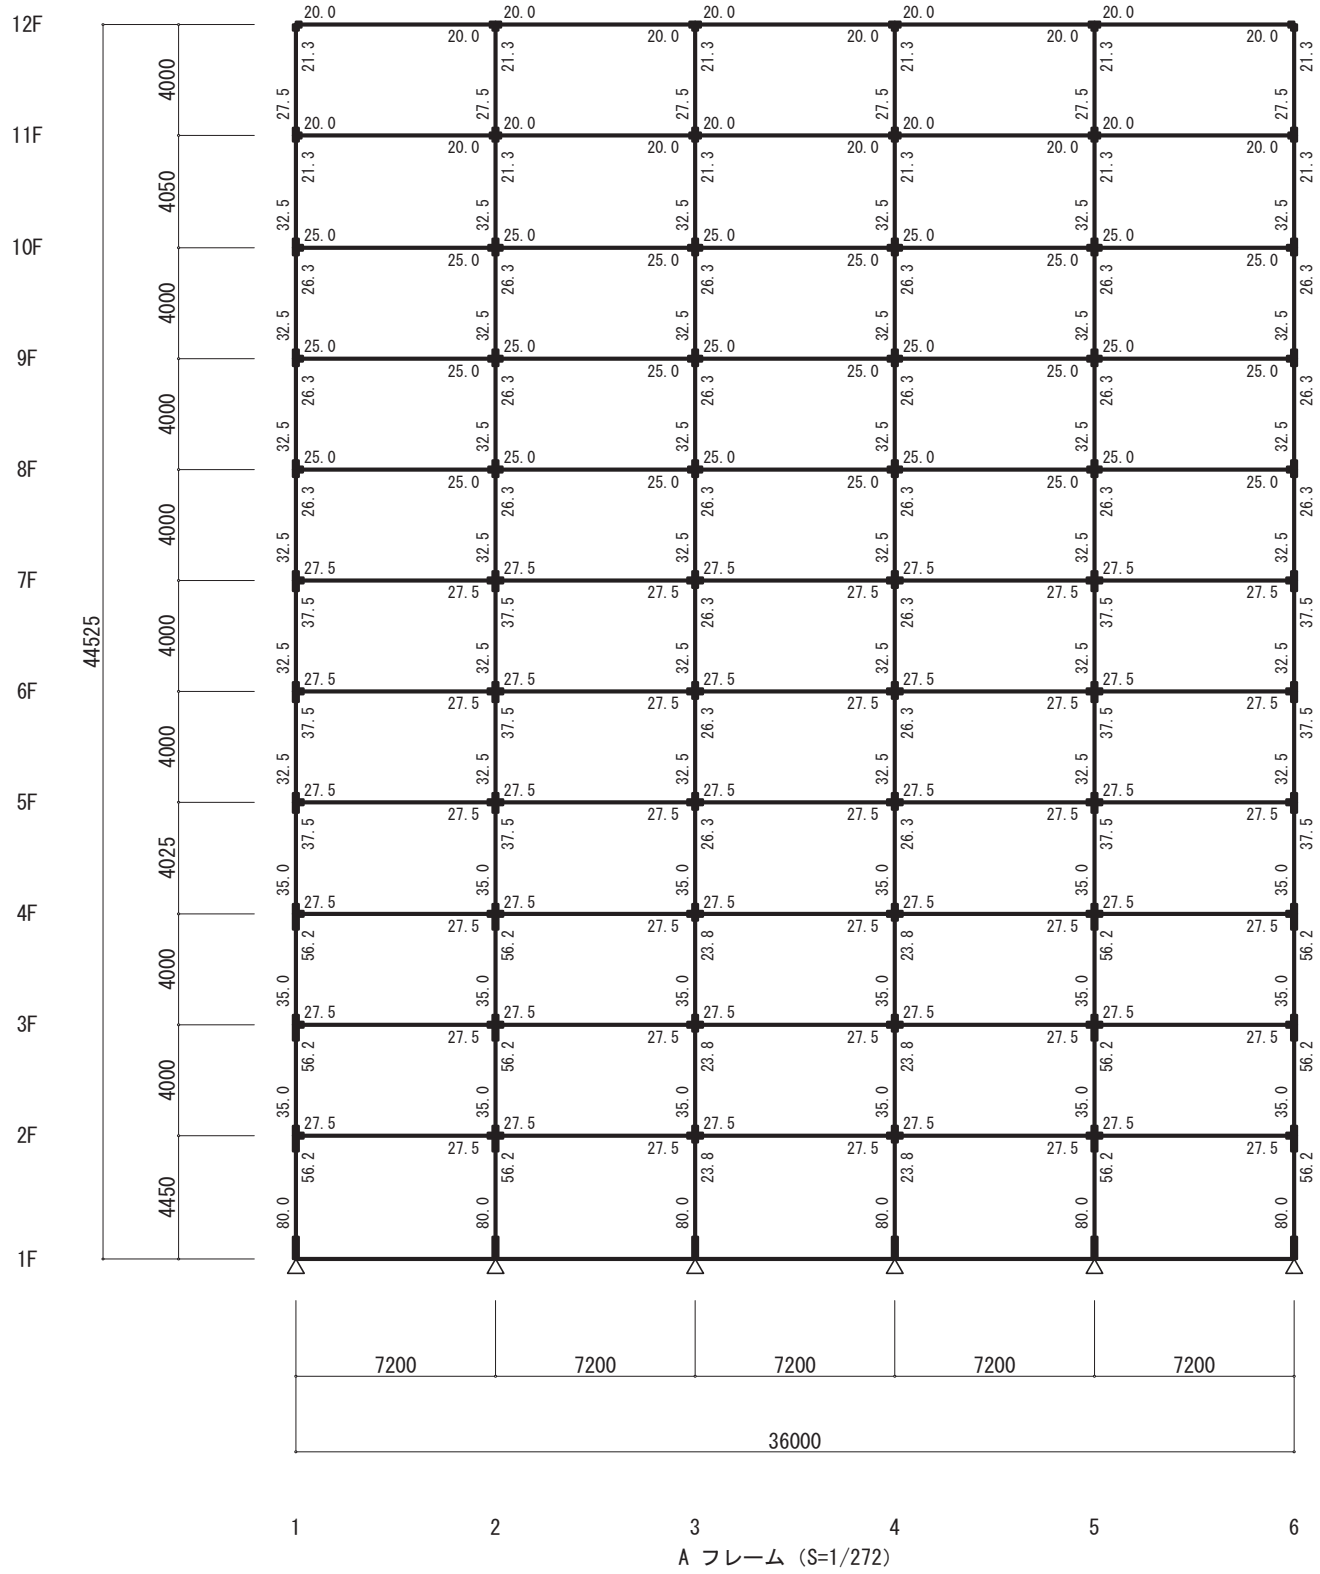
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

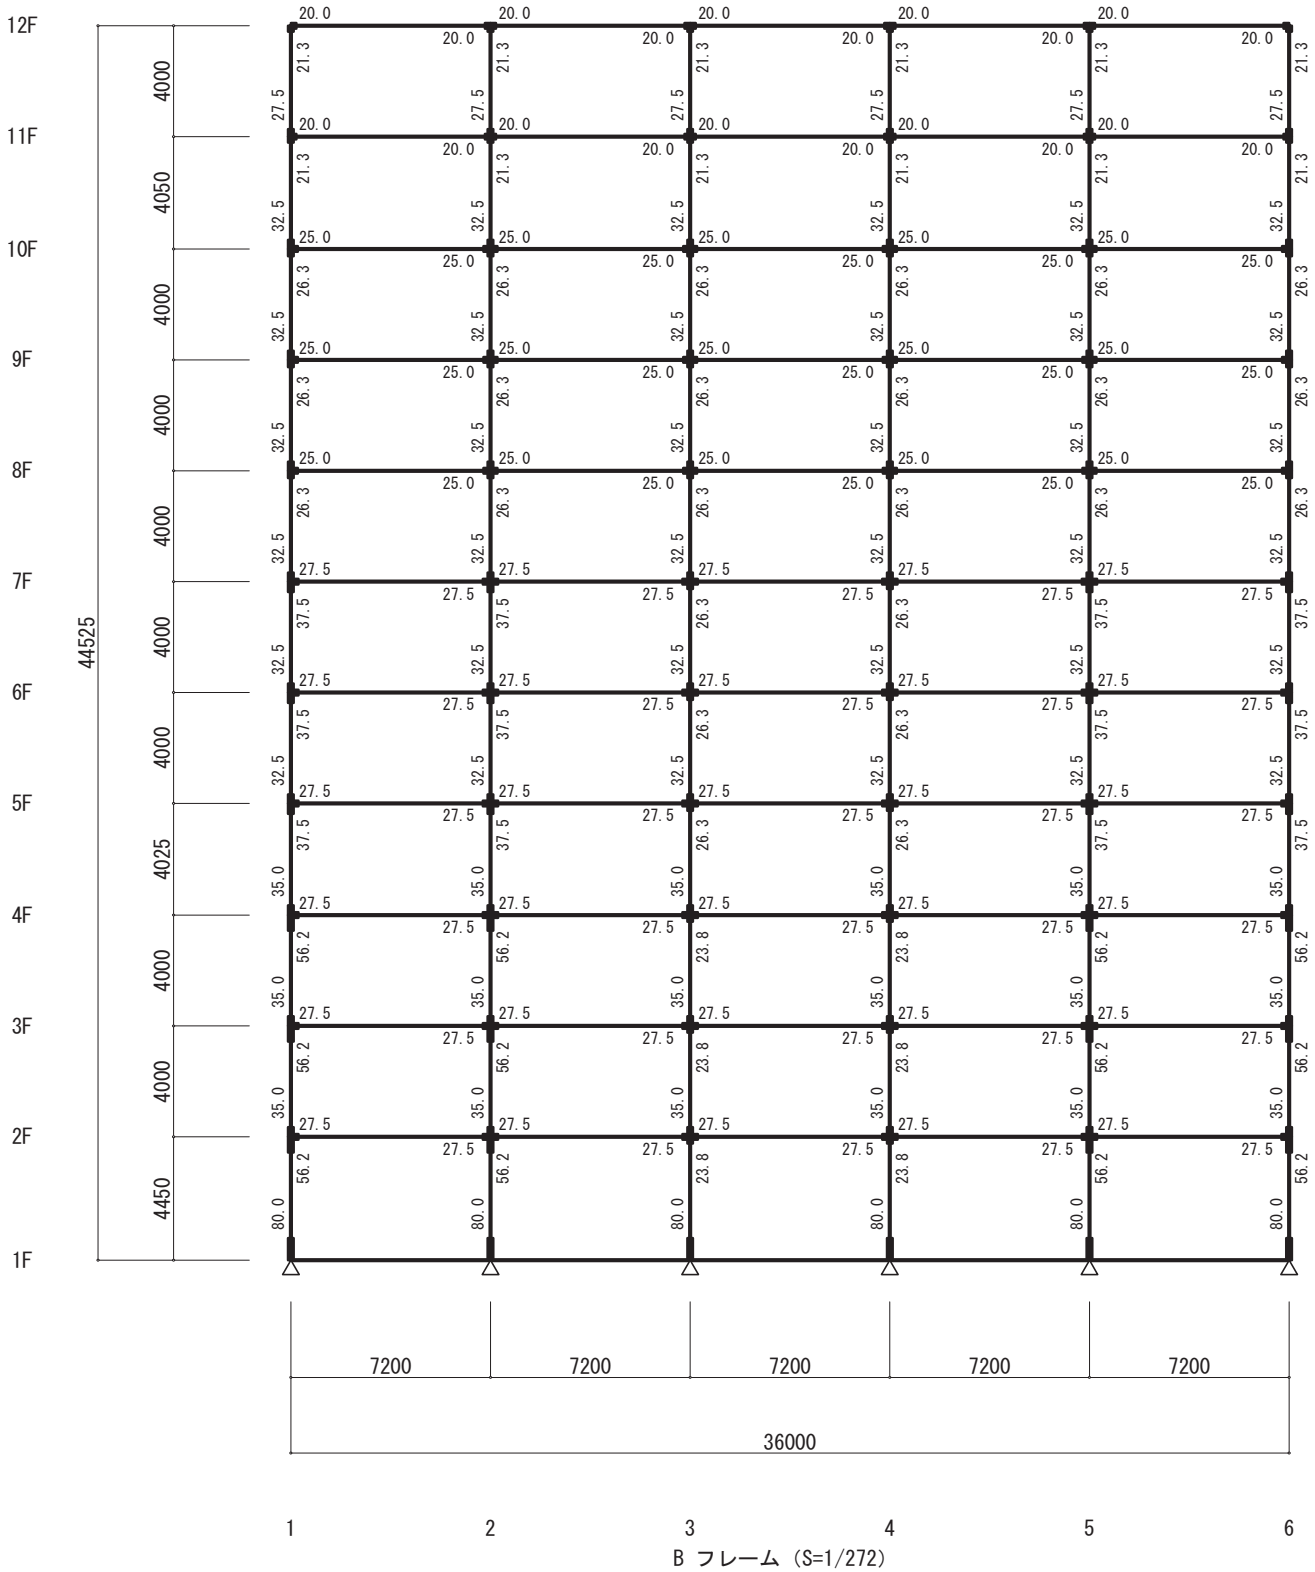
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

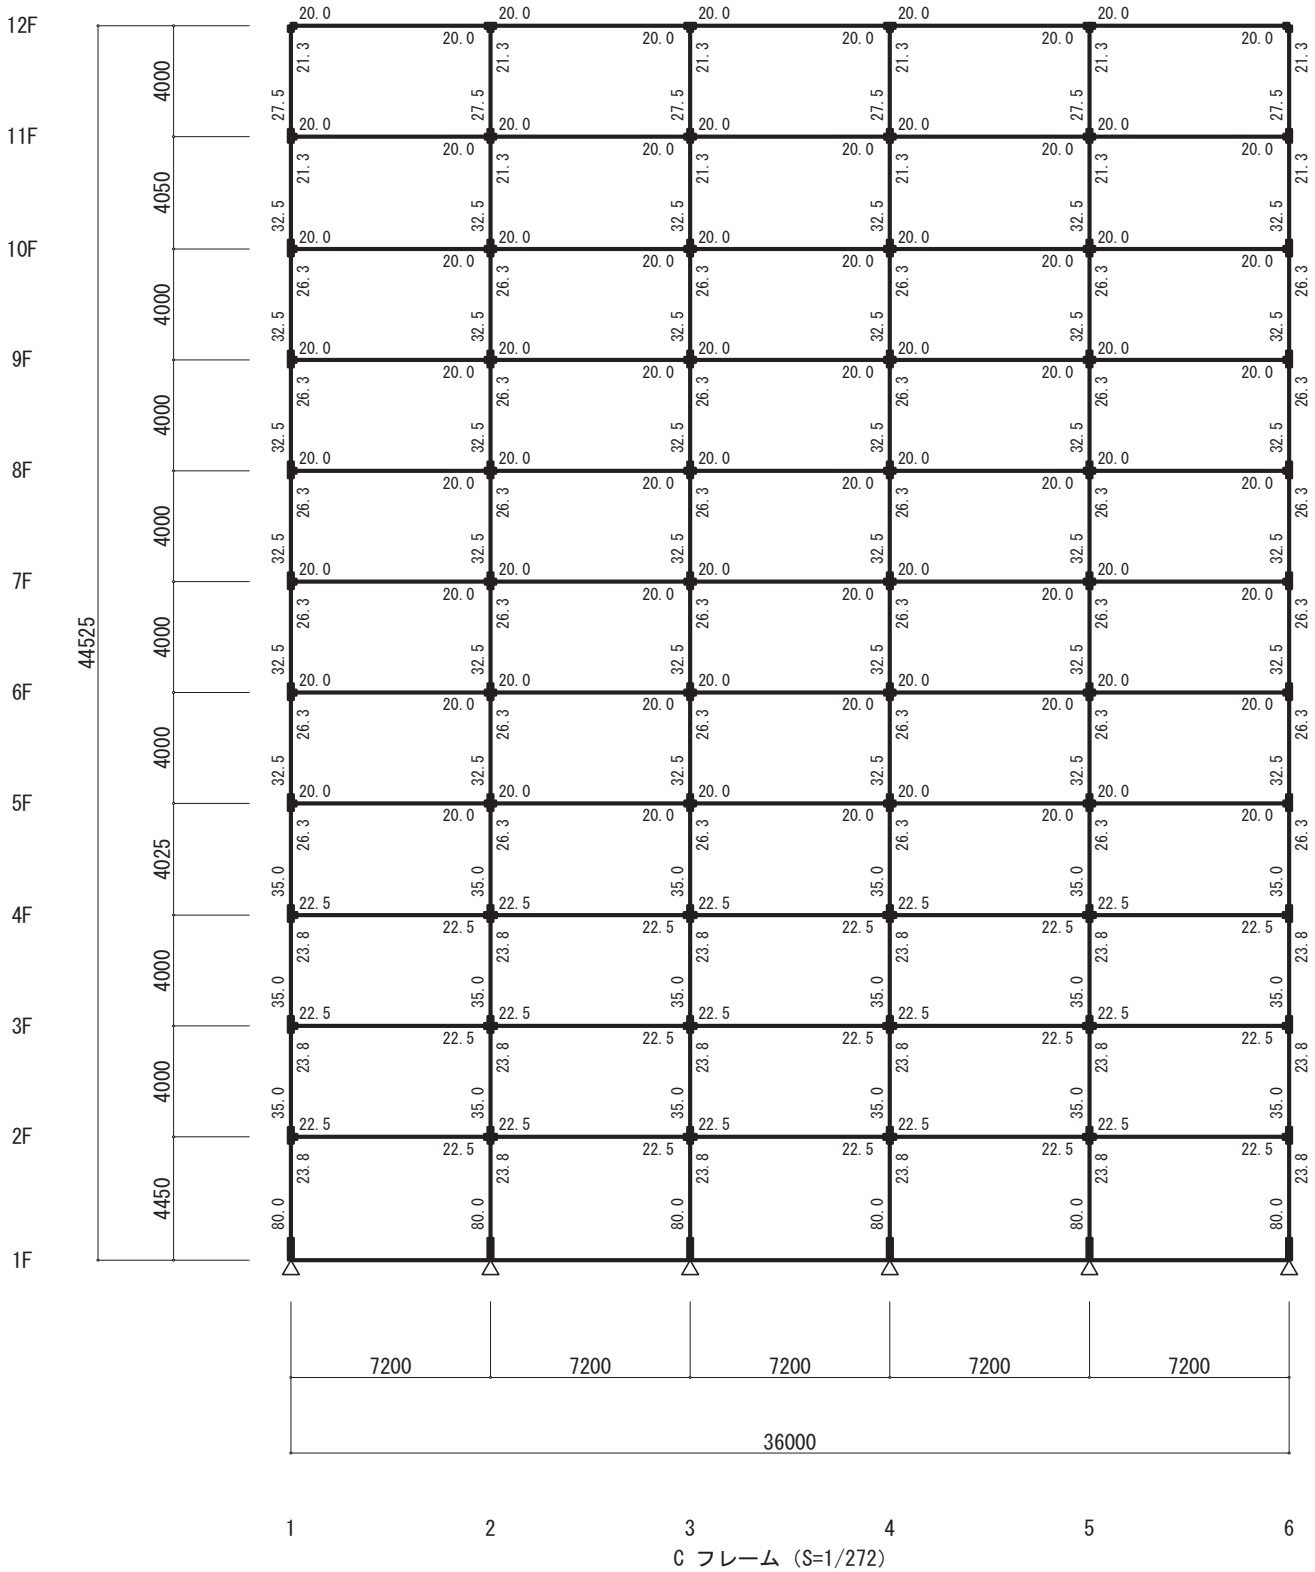
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

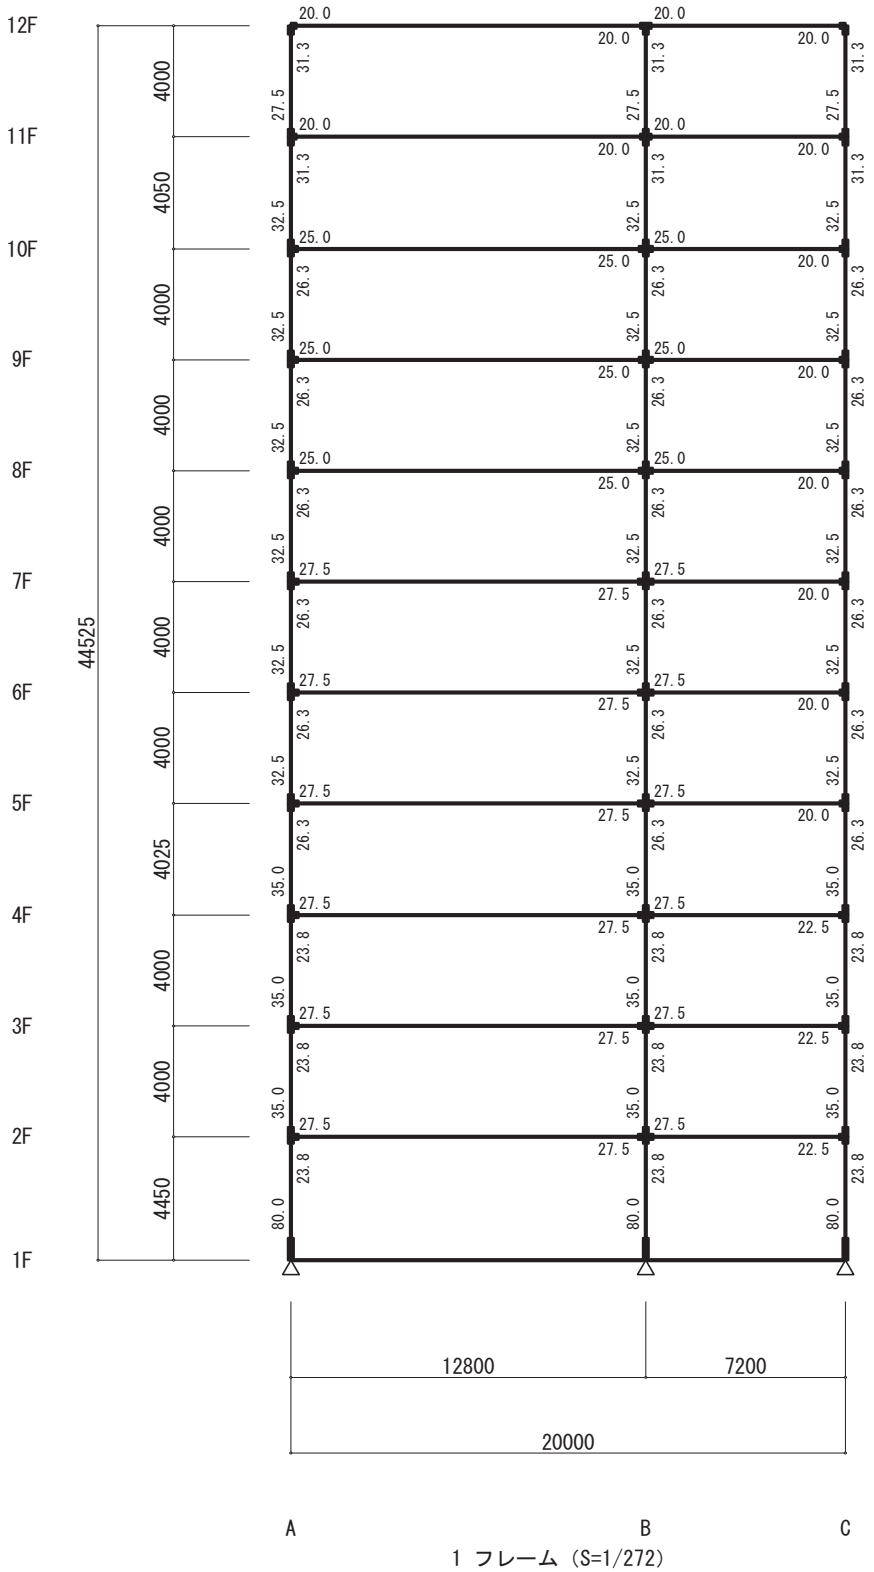
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

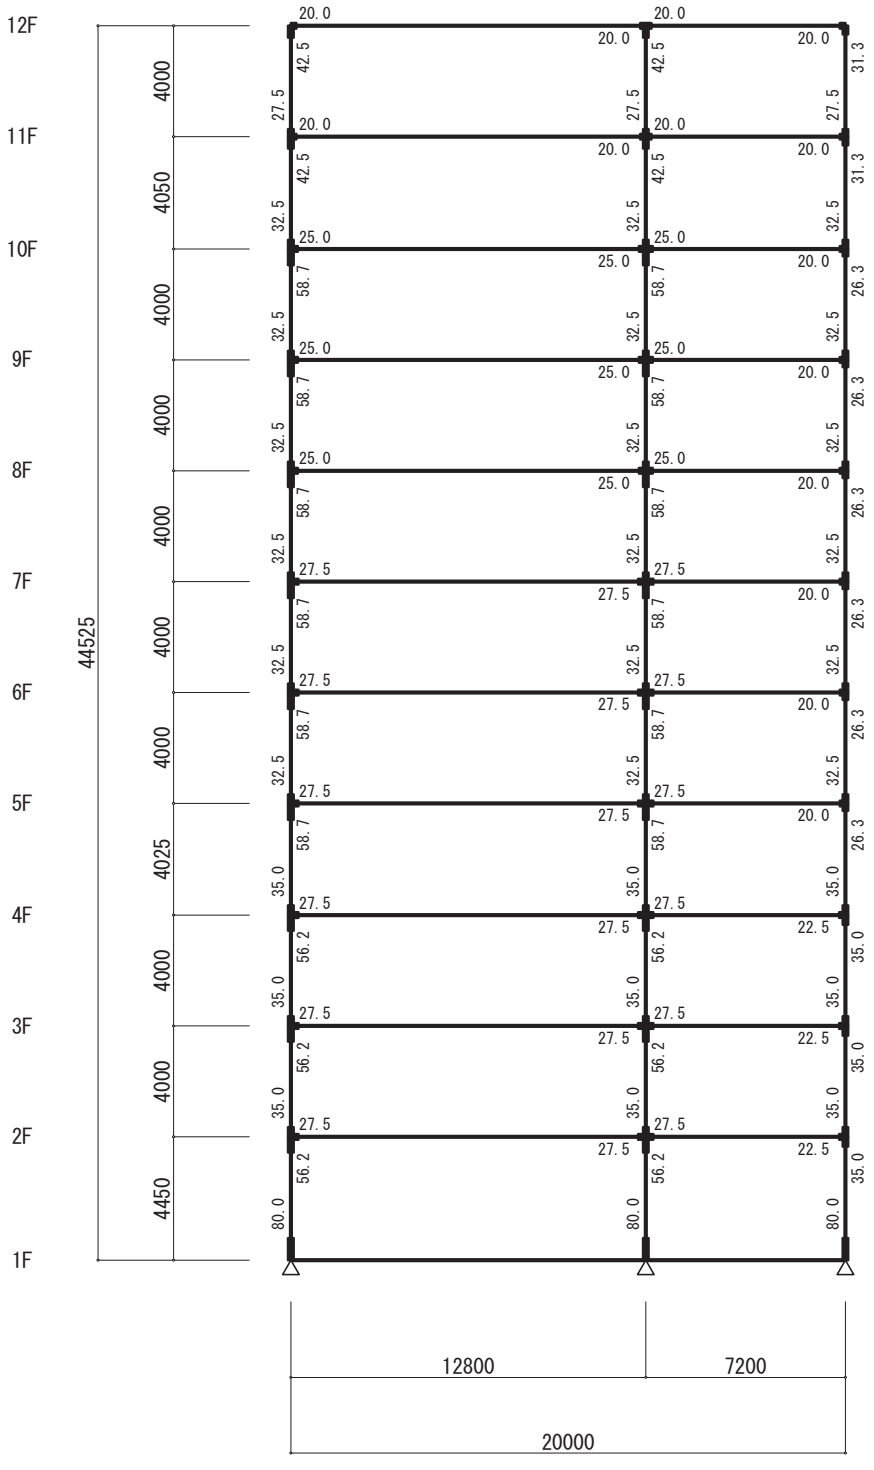
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

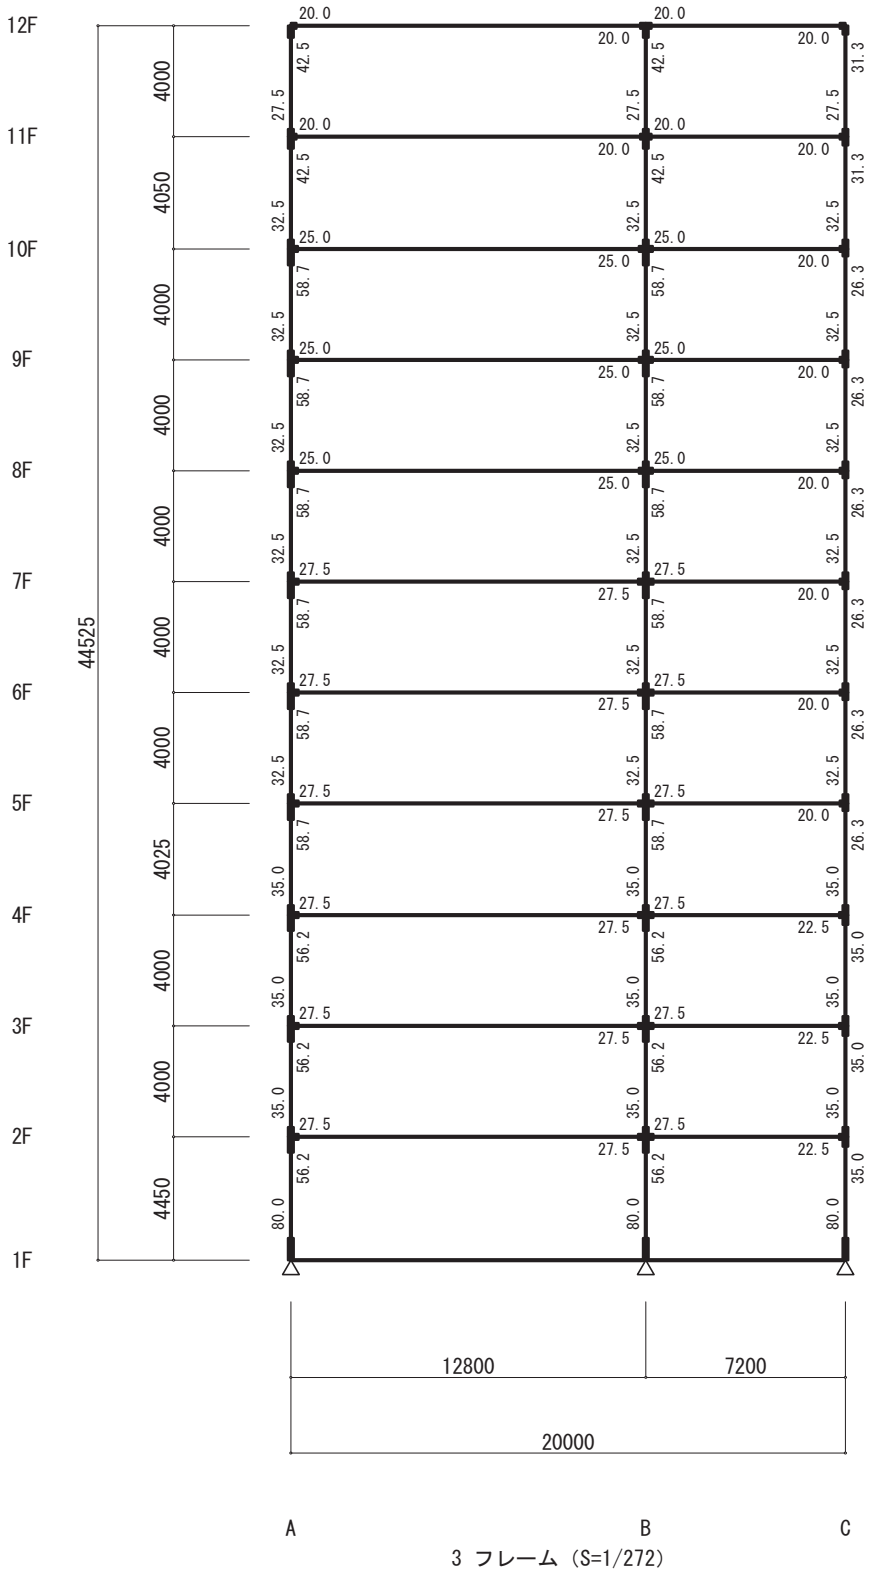
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

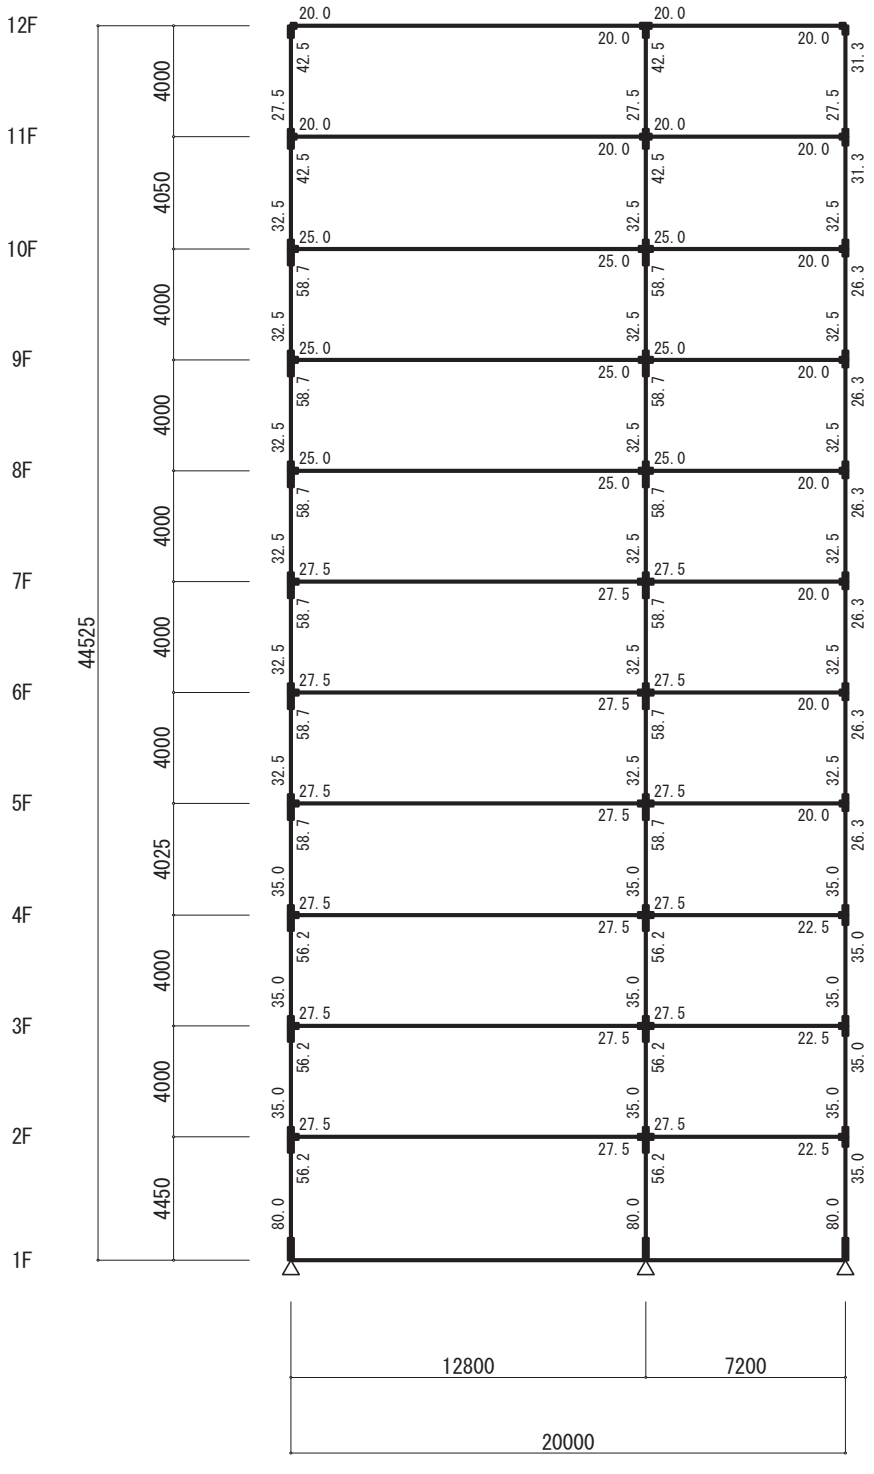
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

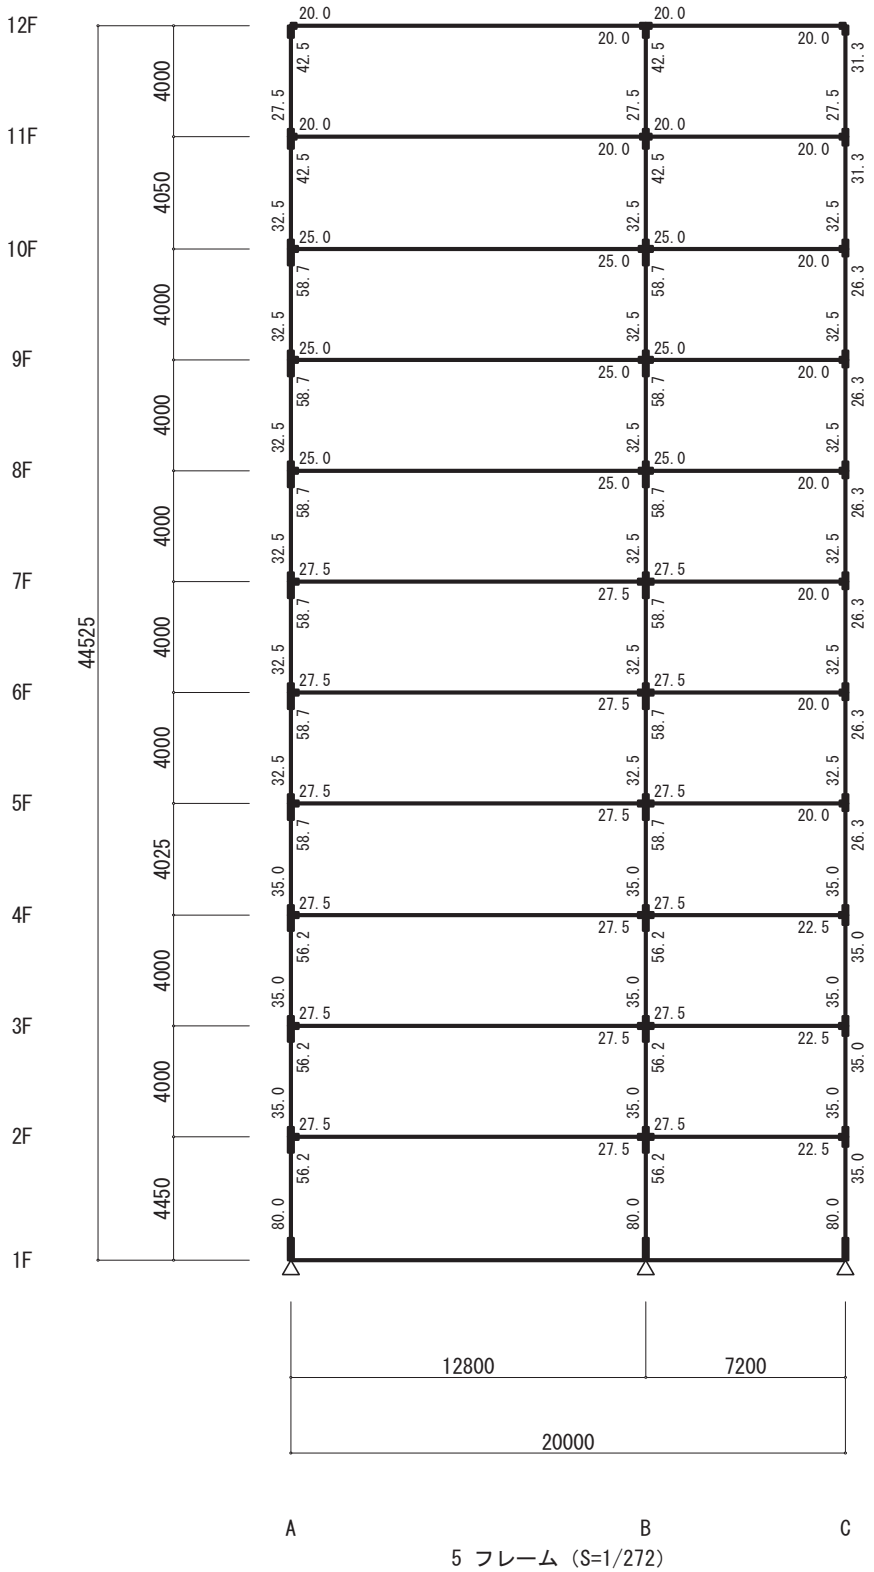
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

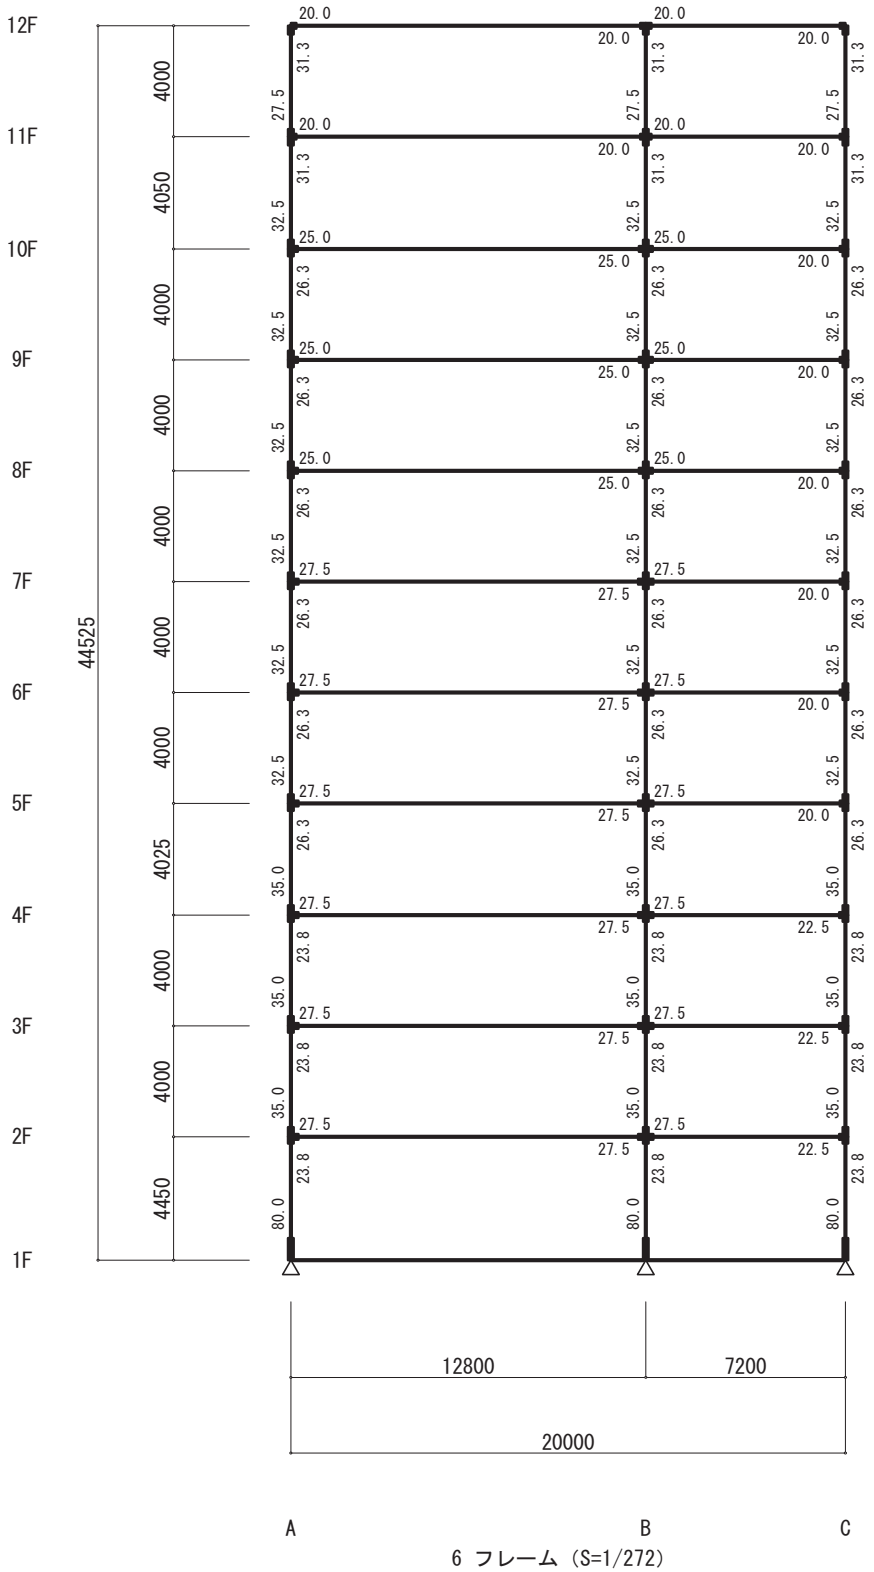

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

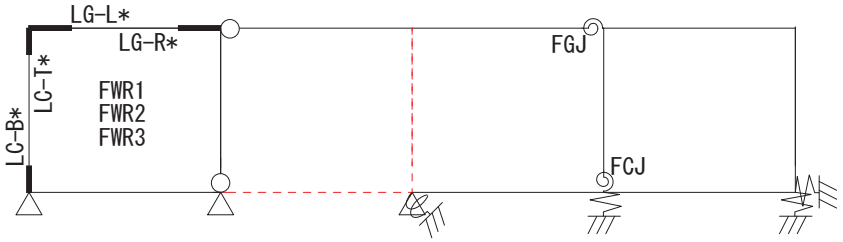

支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

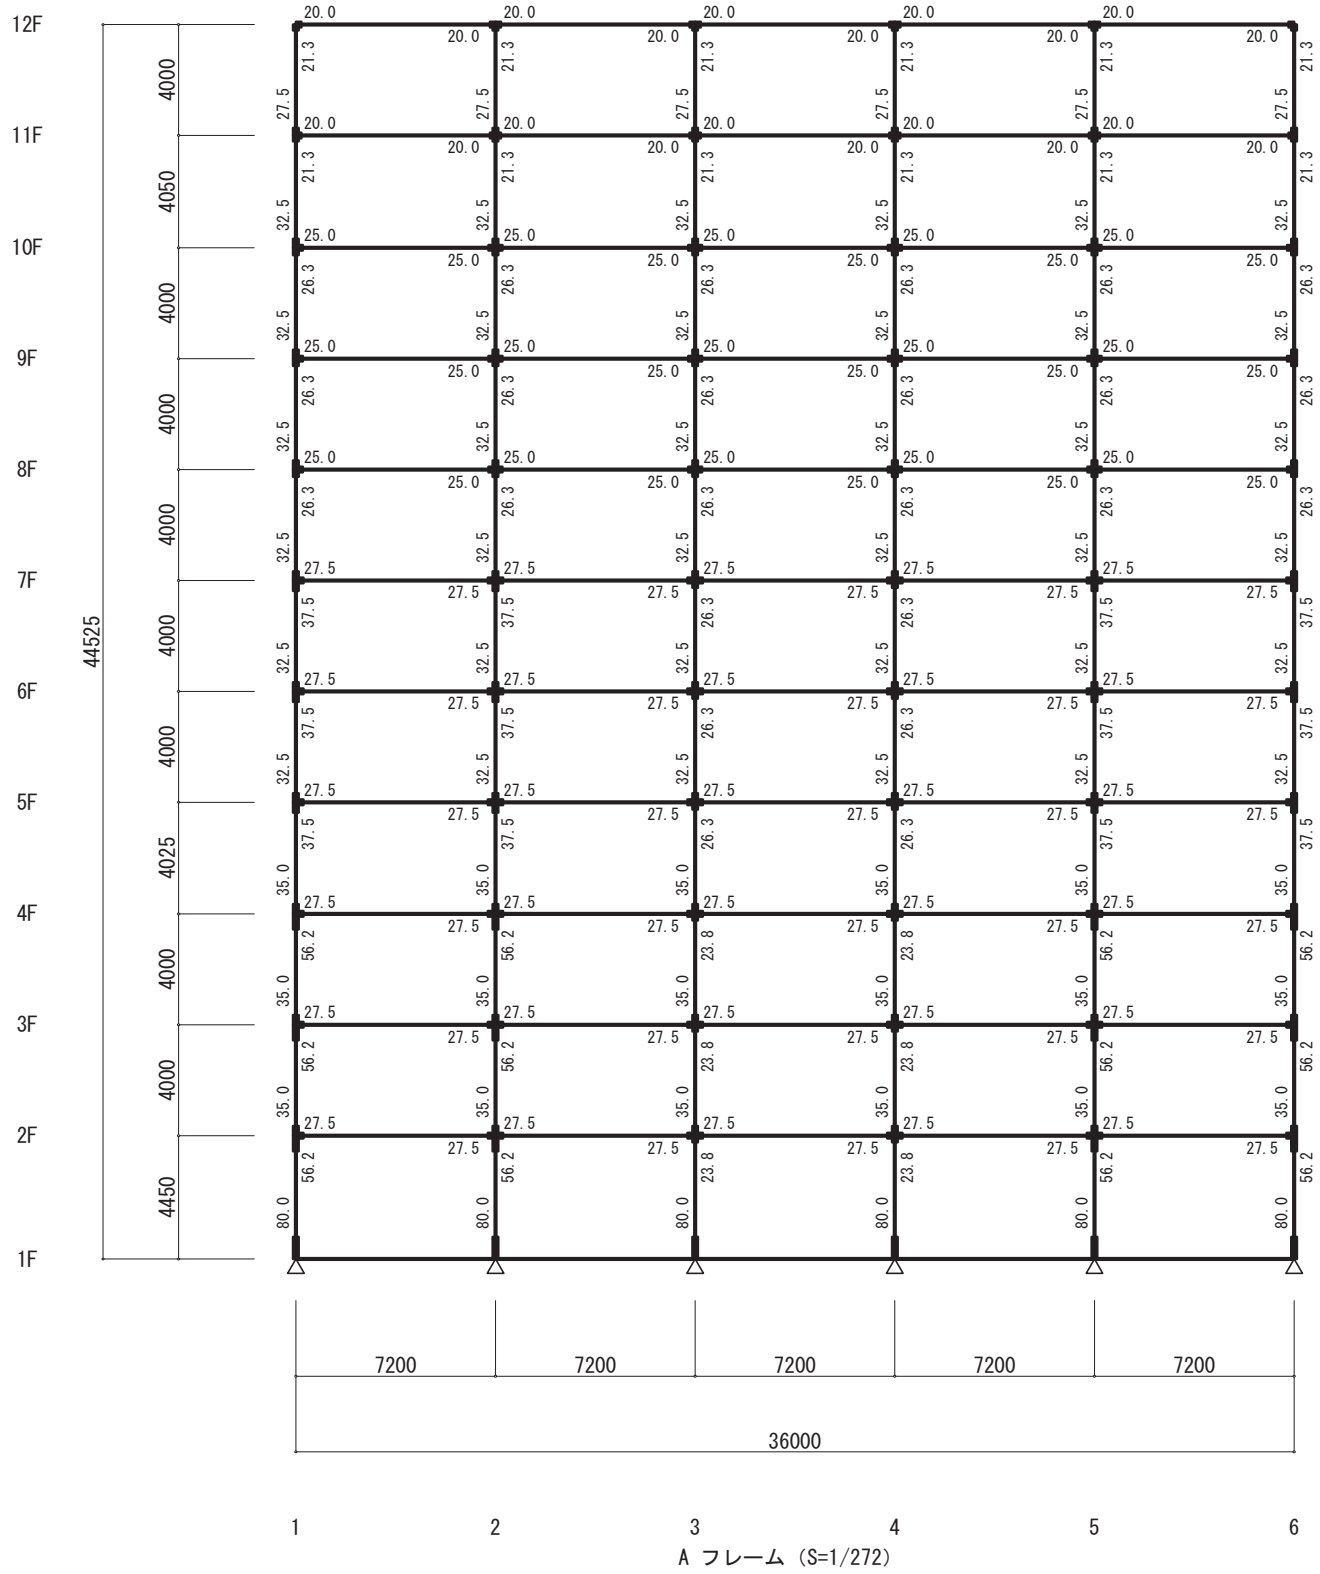
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

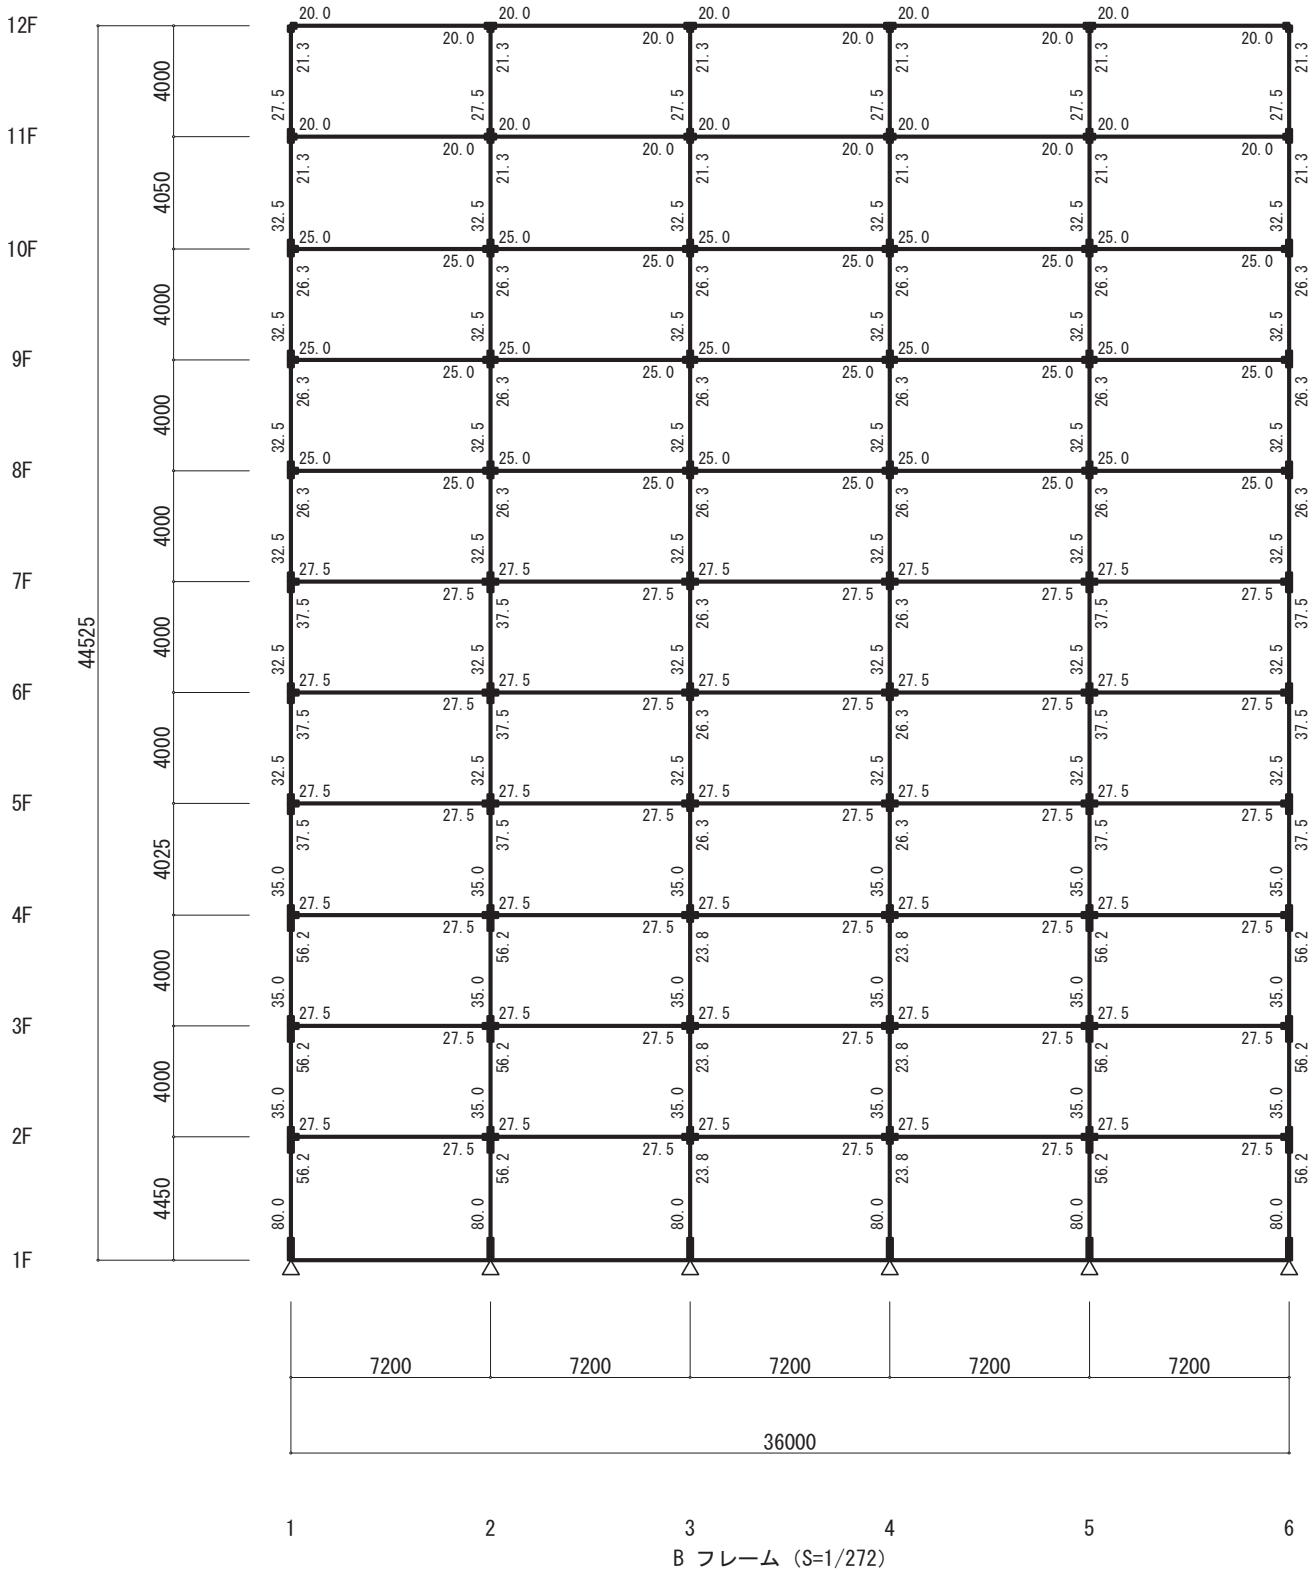
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

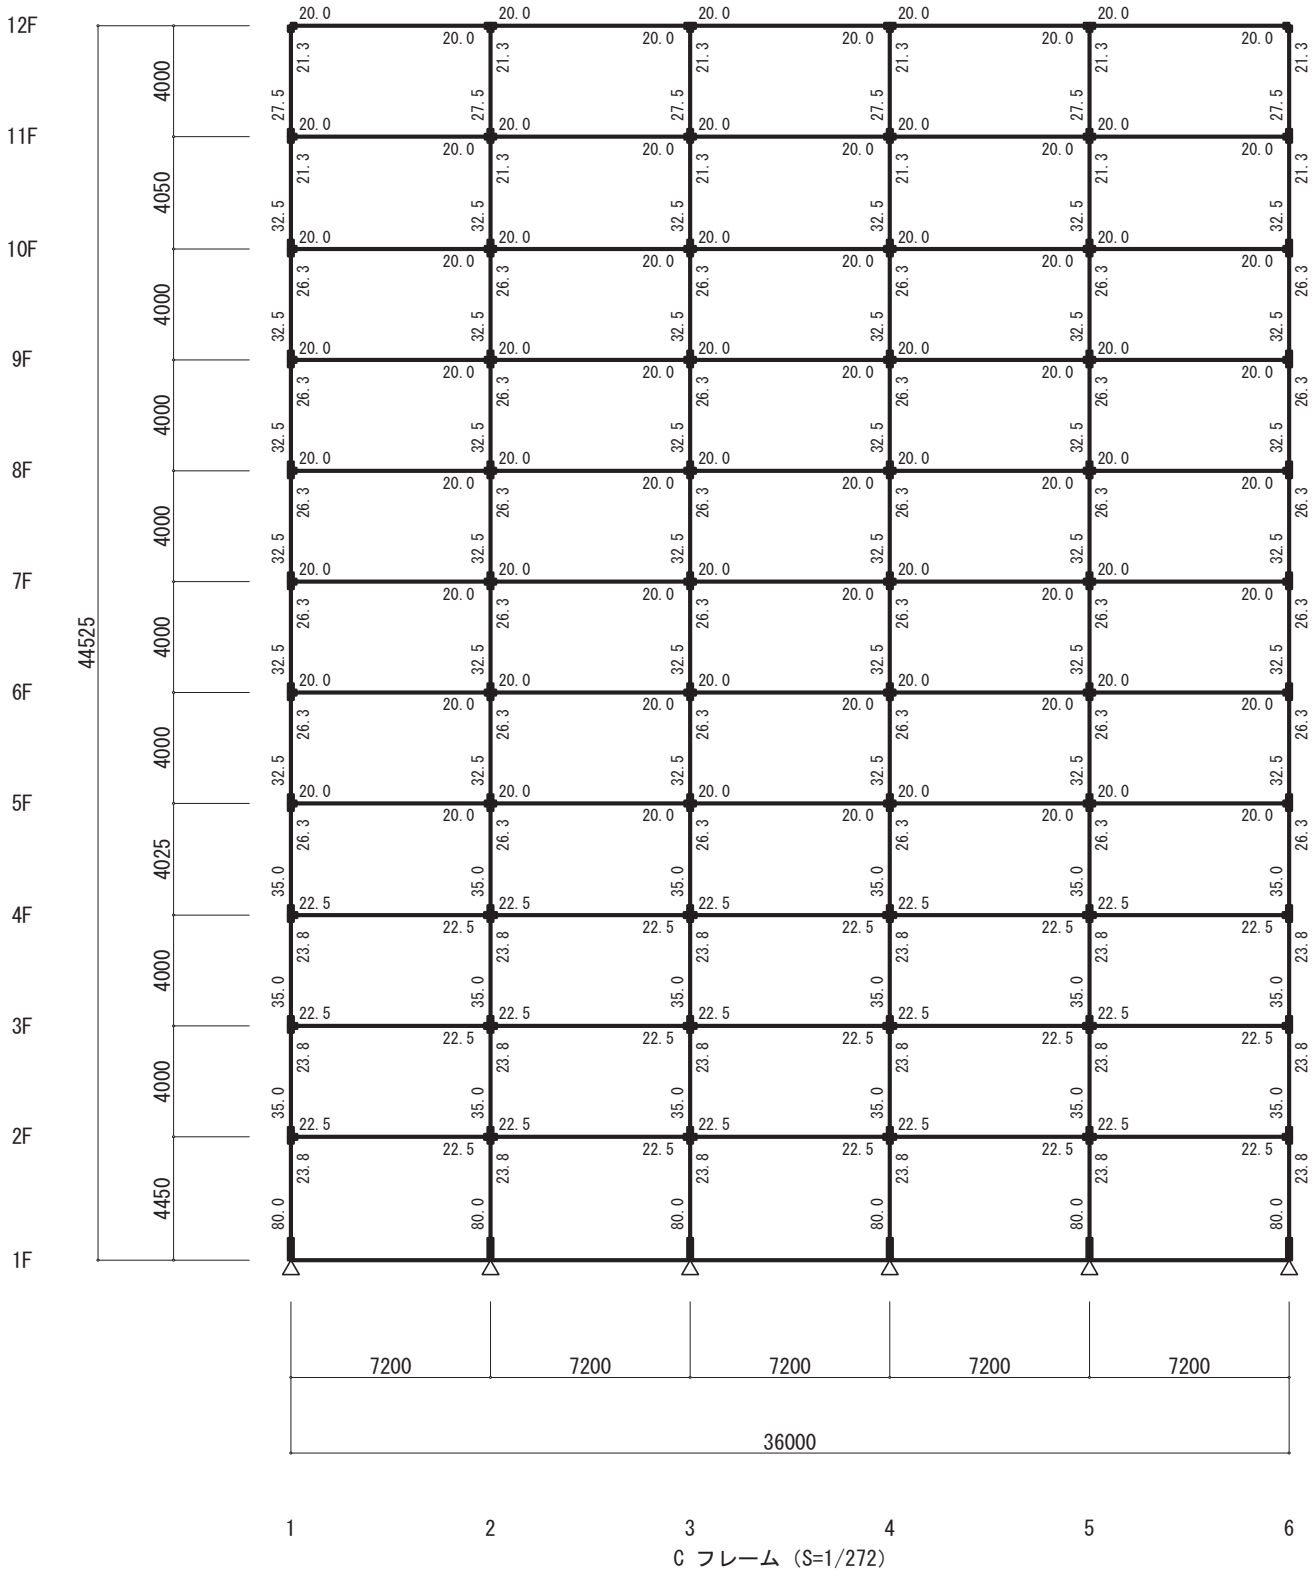
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)

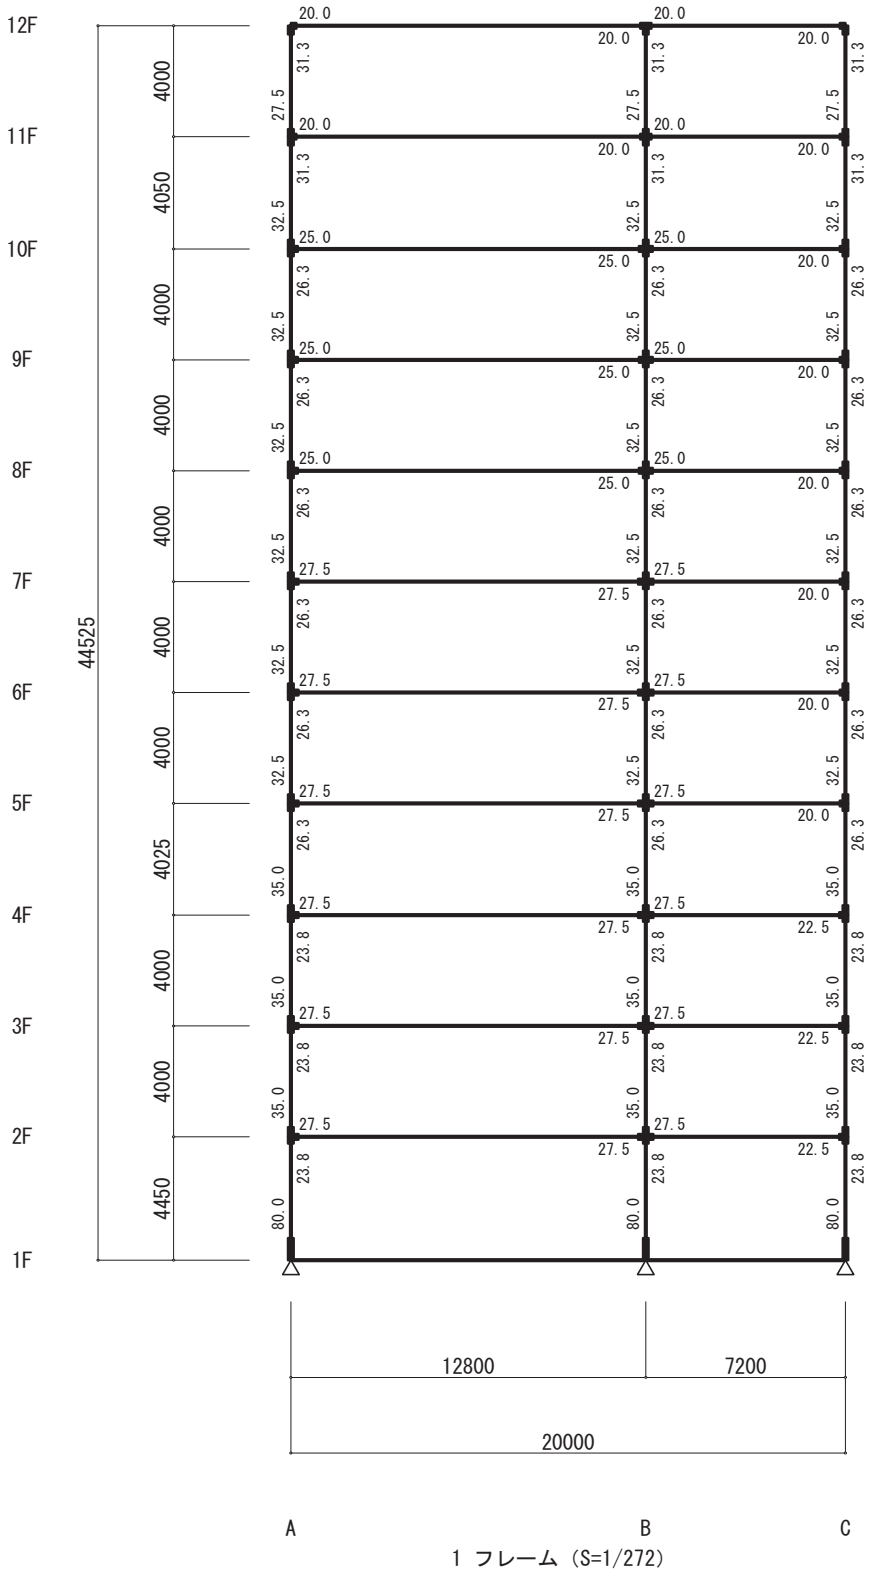
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

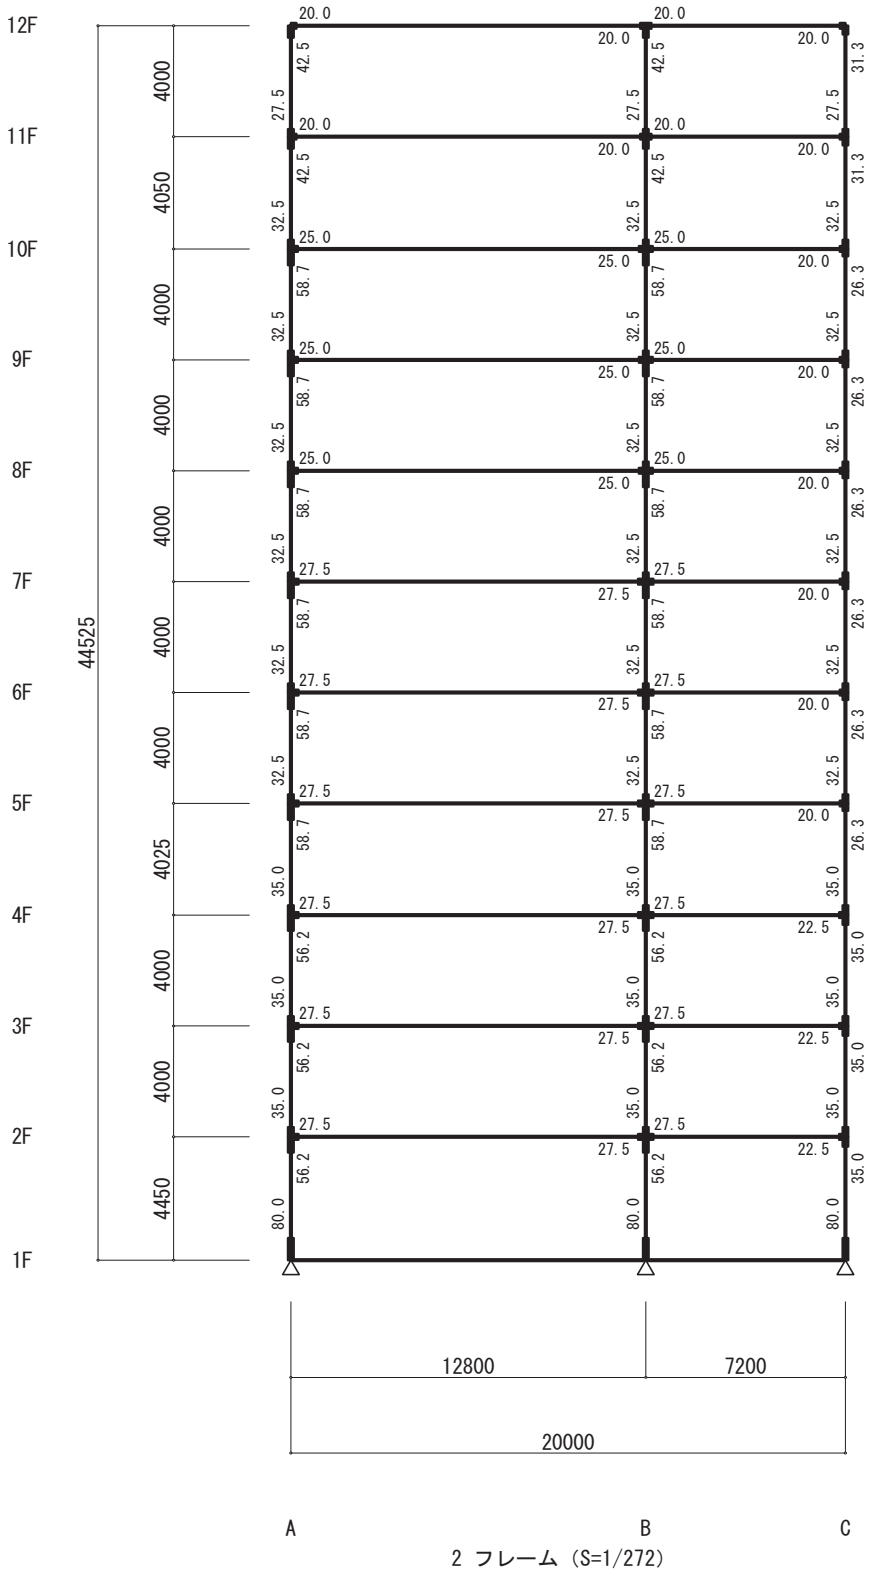
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

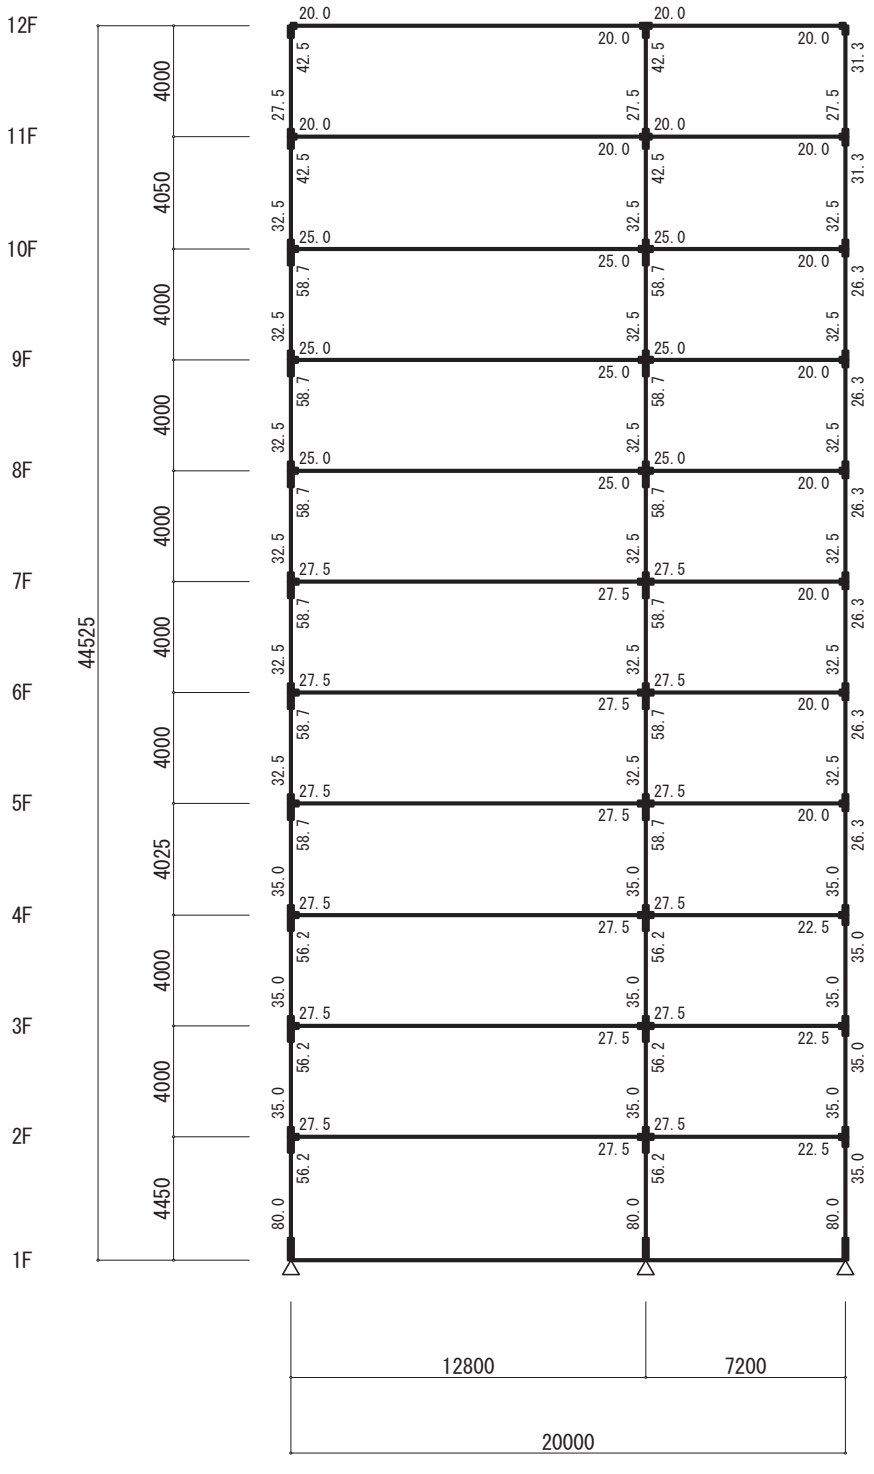
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

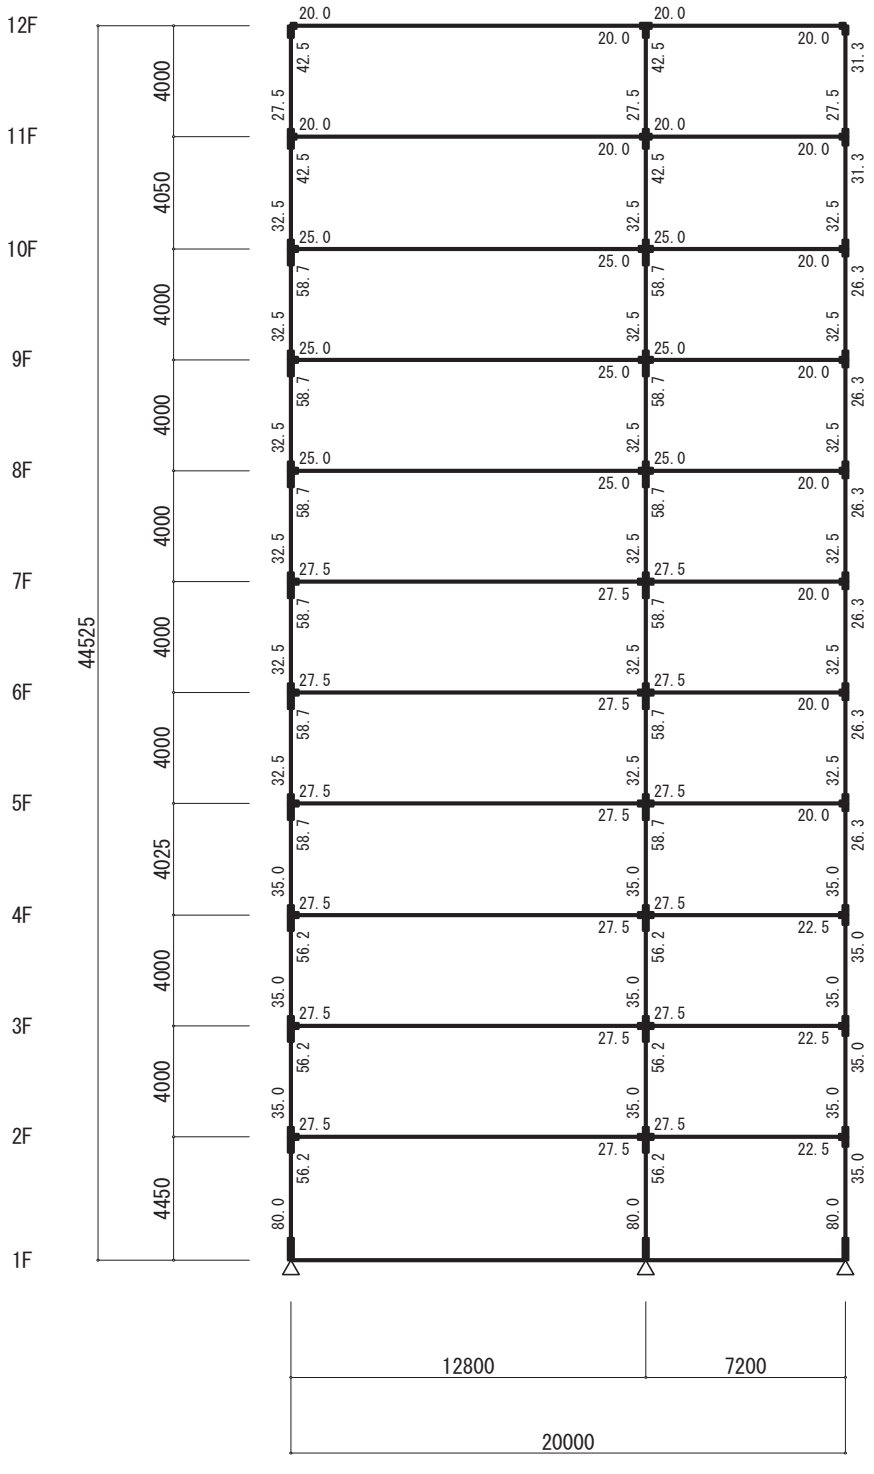
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

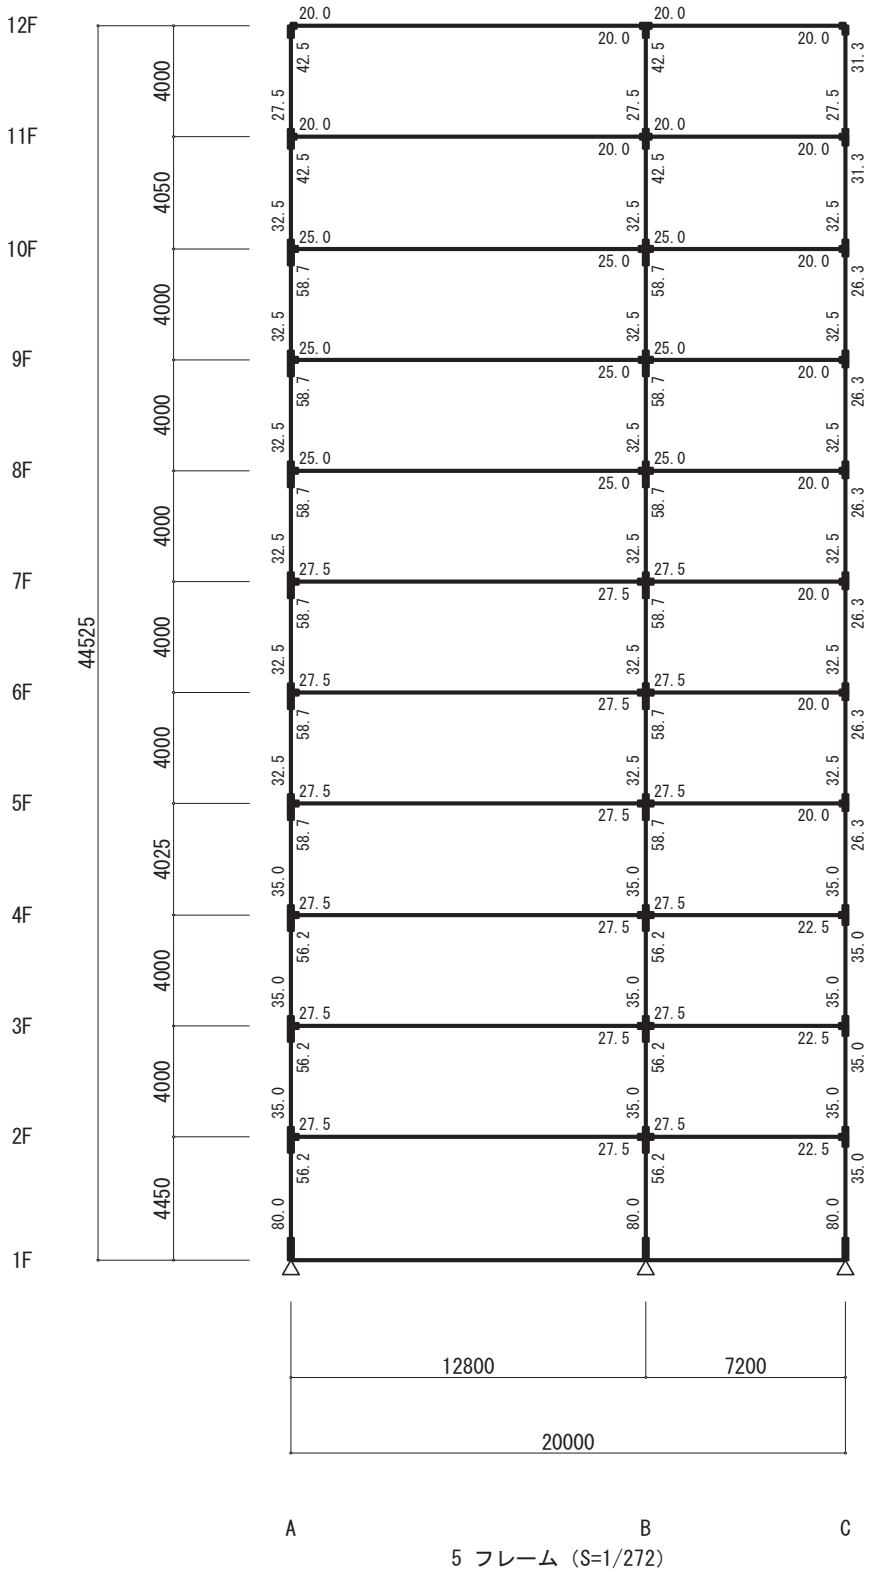
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

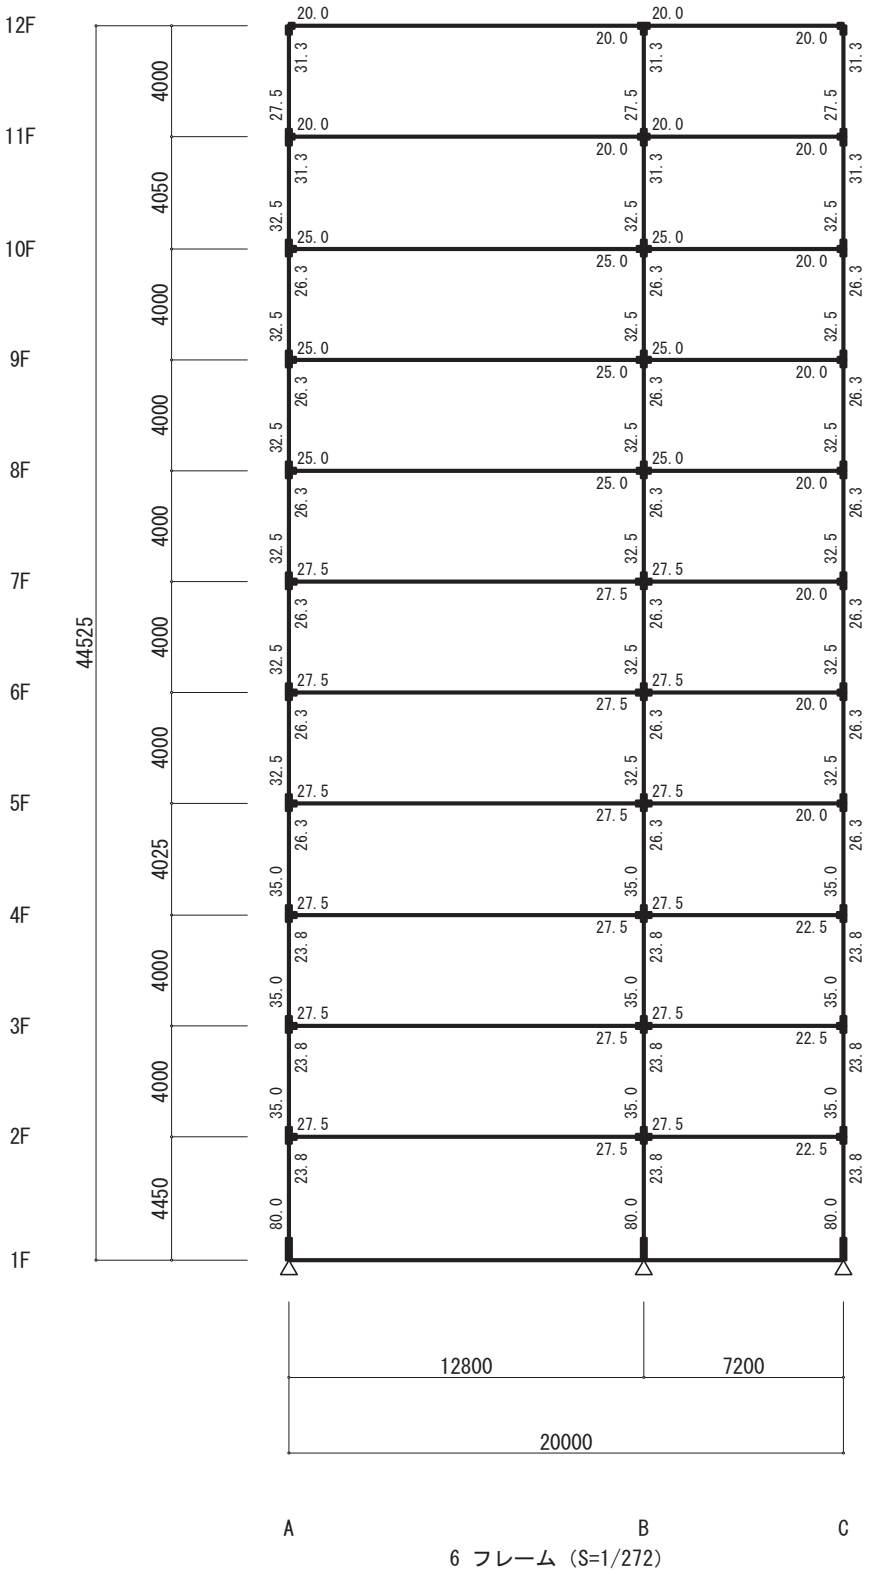

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm2)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)

ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00

算定対象最上階	11F
算定対象最下階	1F
計算種別	保有水平耐力計算
基礎重量の比率	0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮	保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）	ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御
反復計算の打切り回数	5
最大不釣合い力率	0.01 %
最大不釣合い力	0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN･cm)

せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

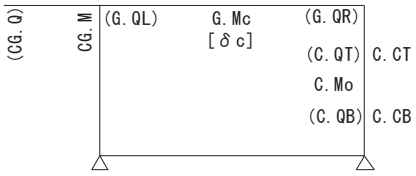

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

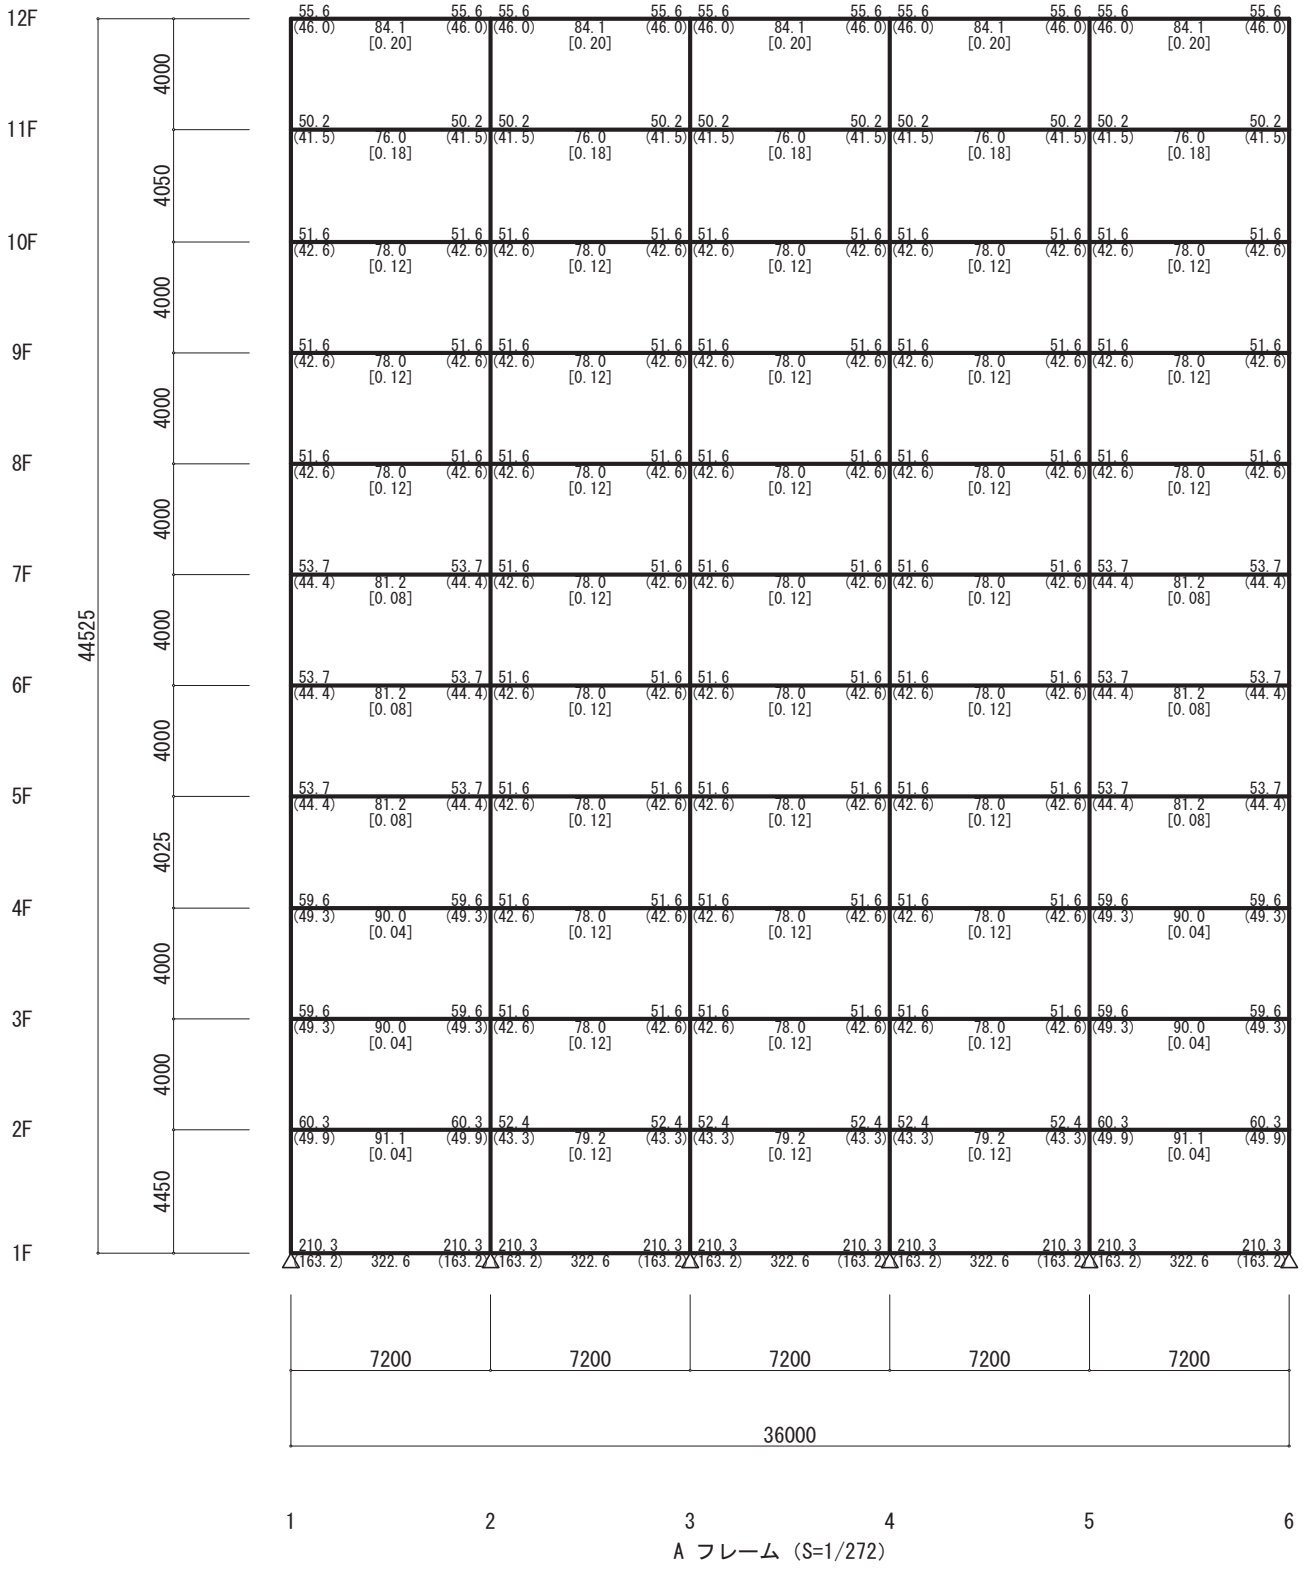

A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

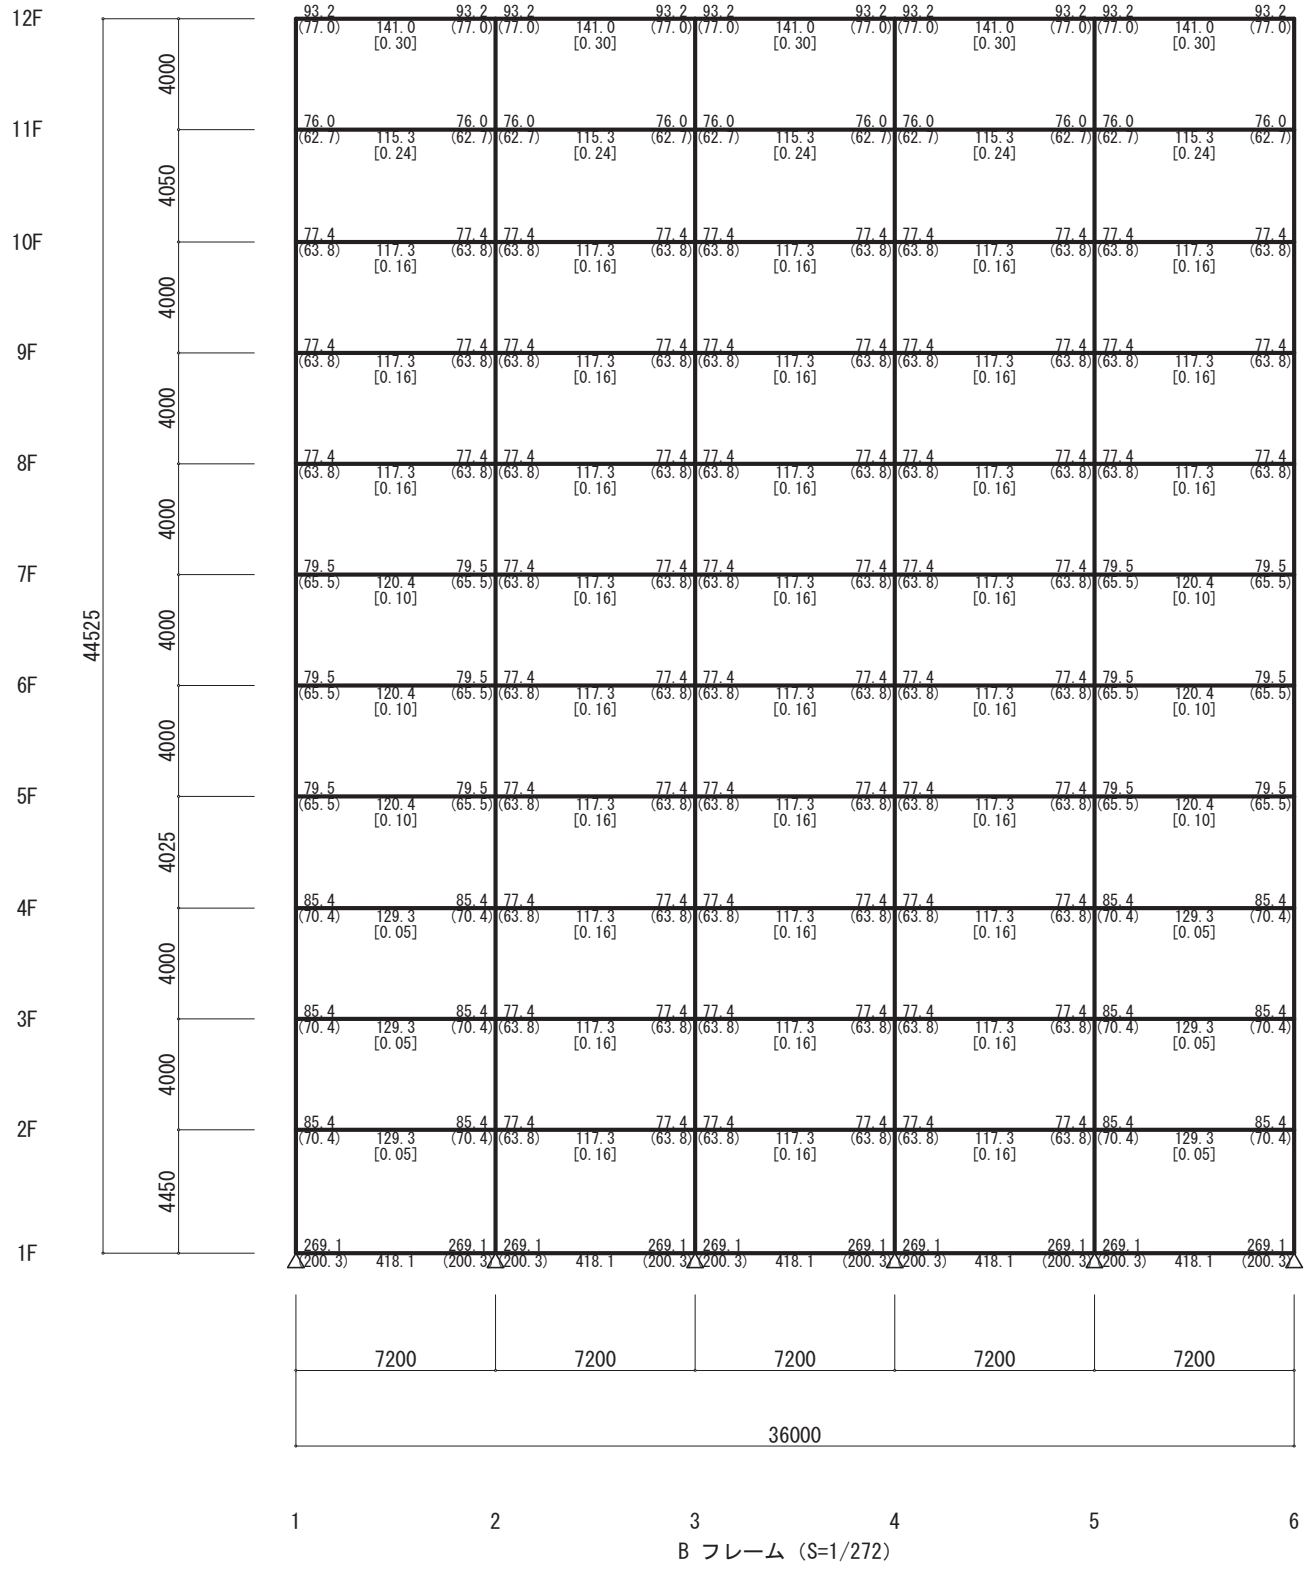

B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

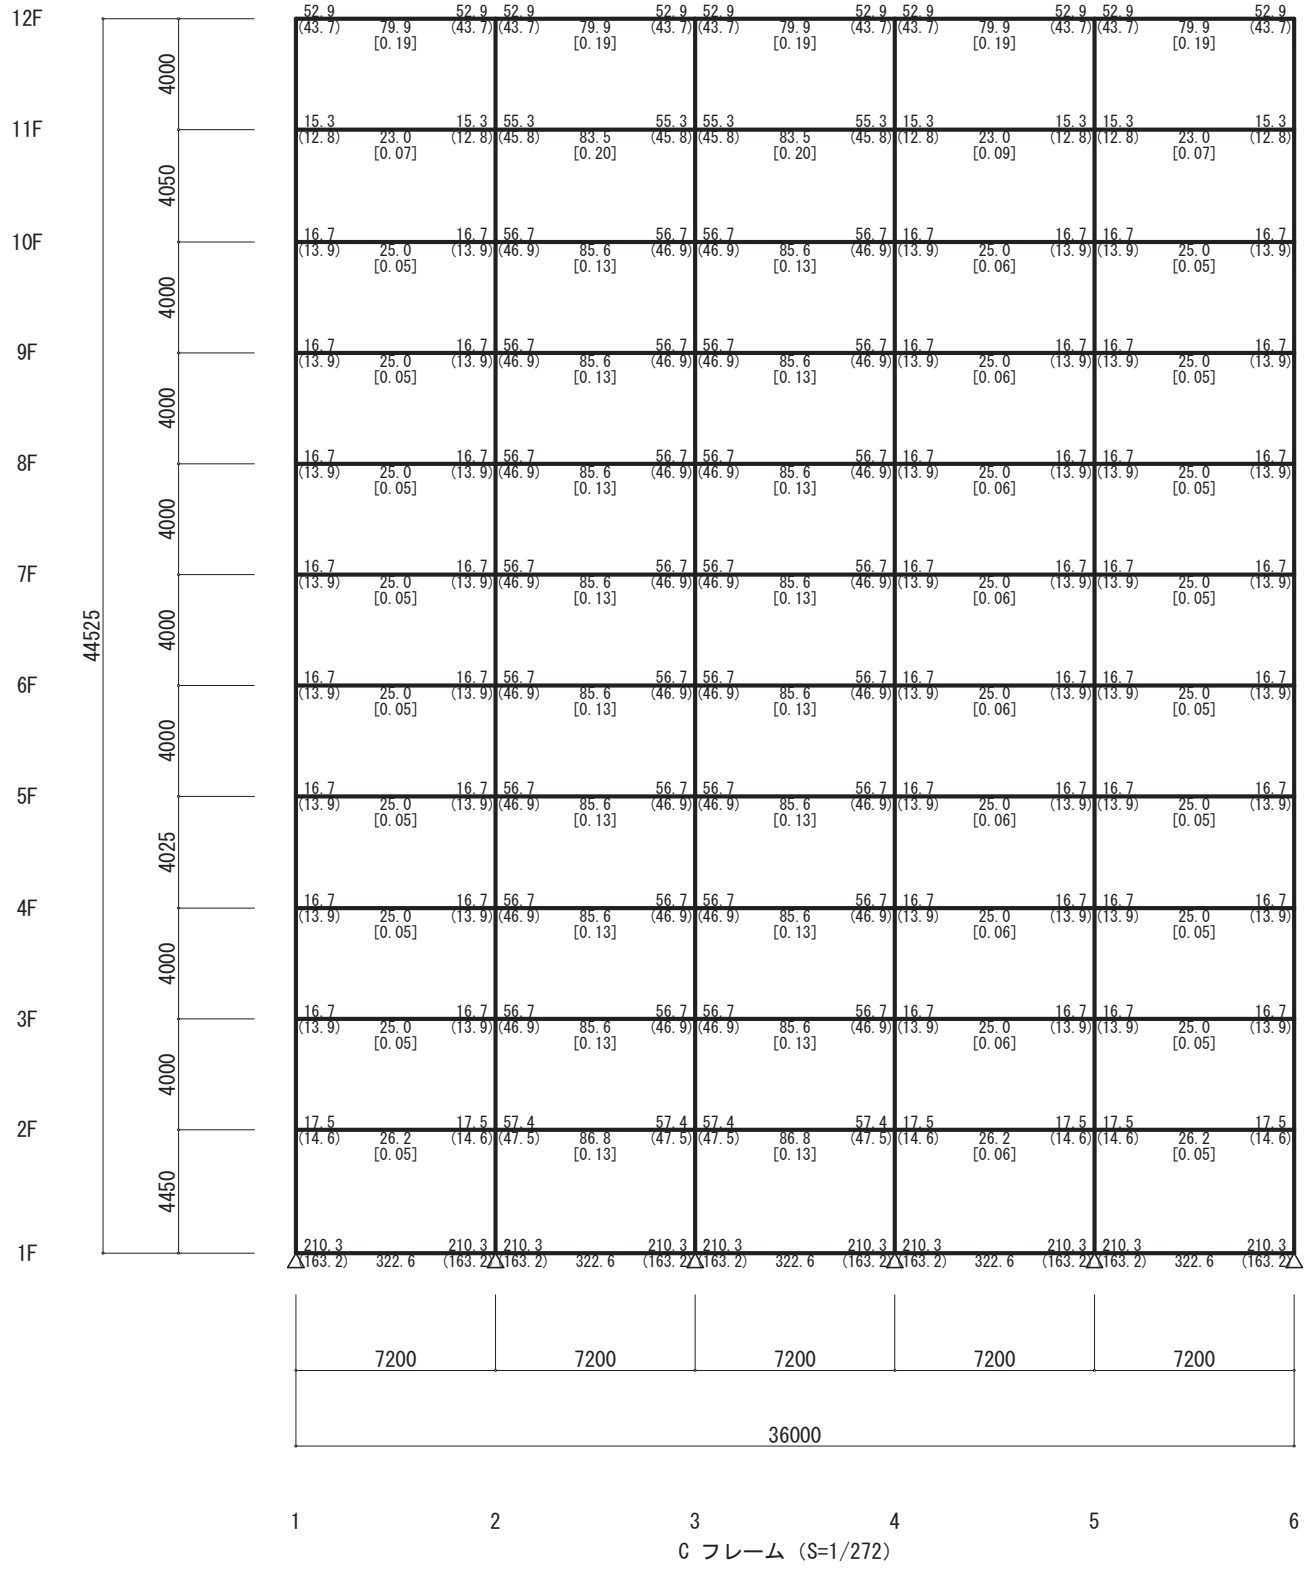
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

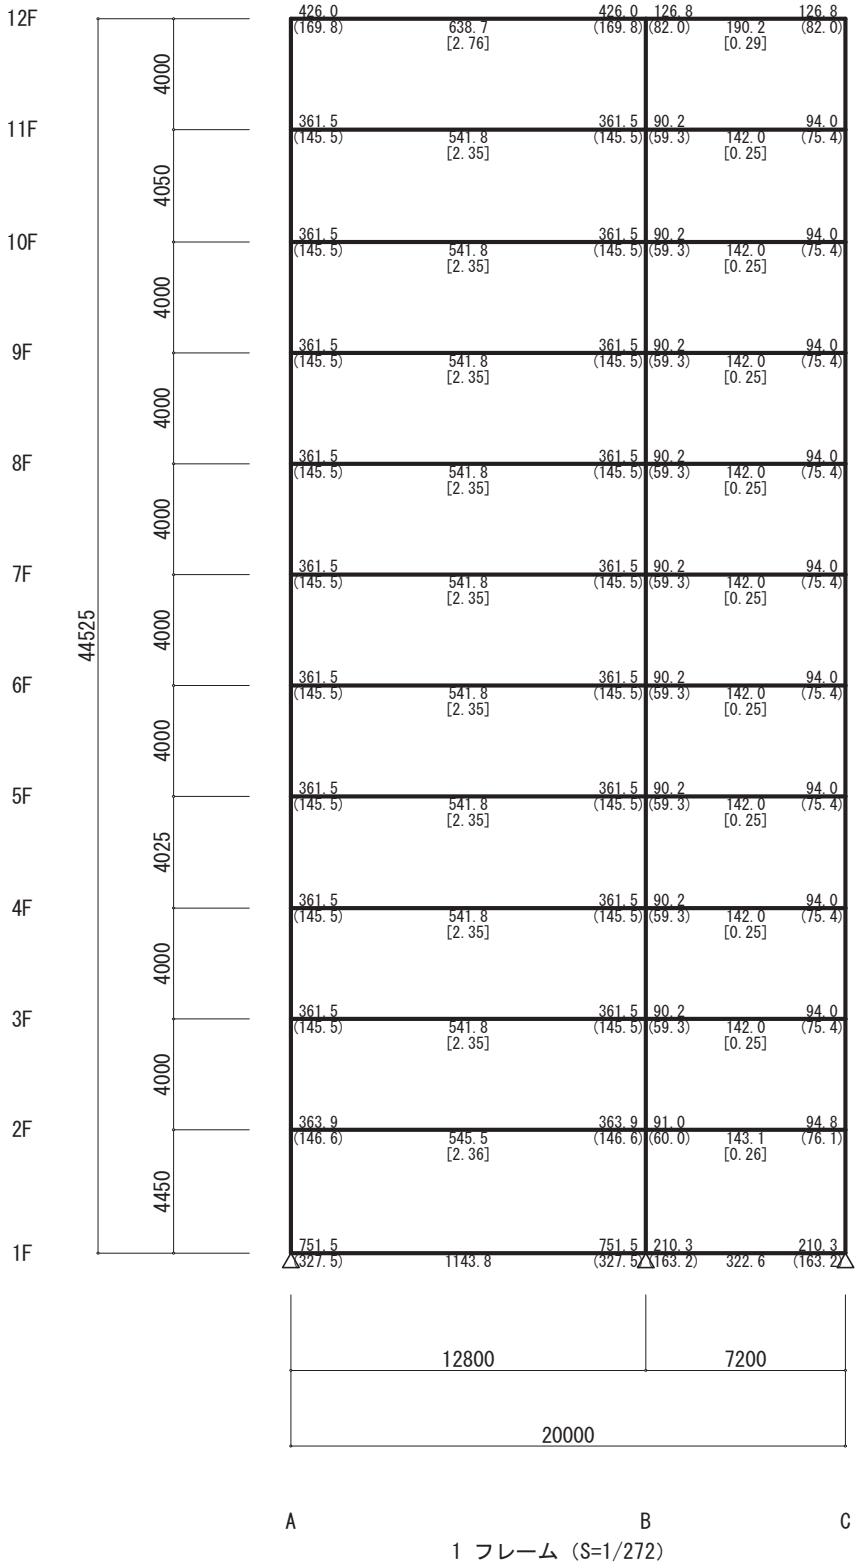

1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

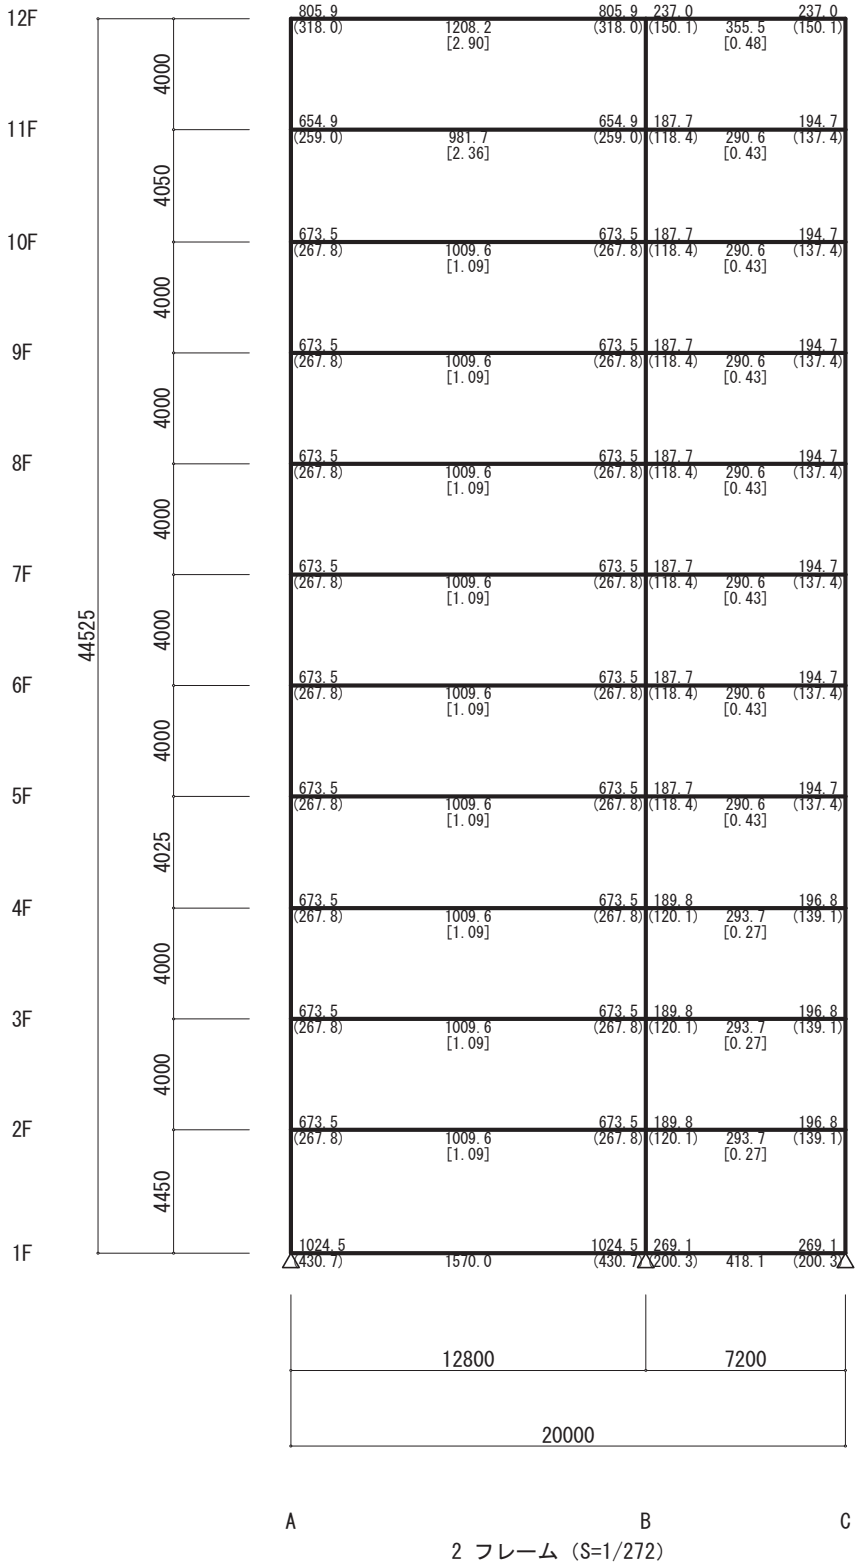

2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

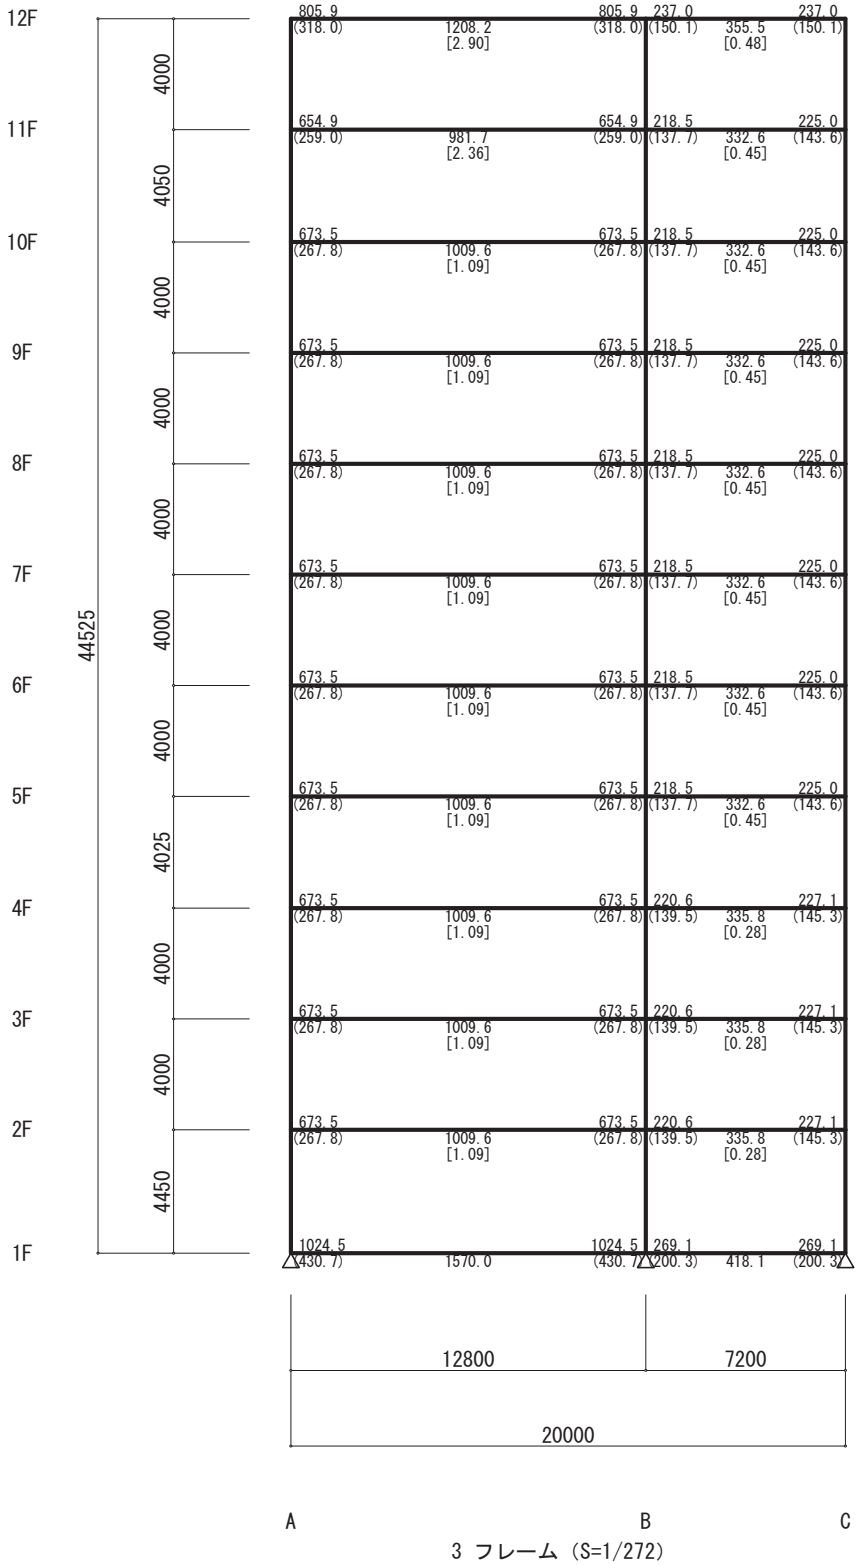

3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

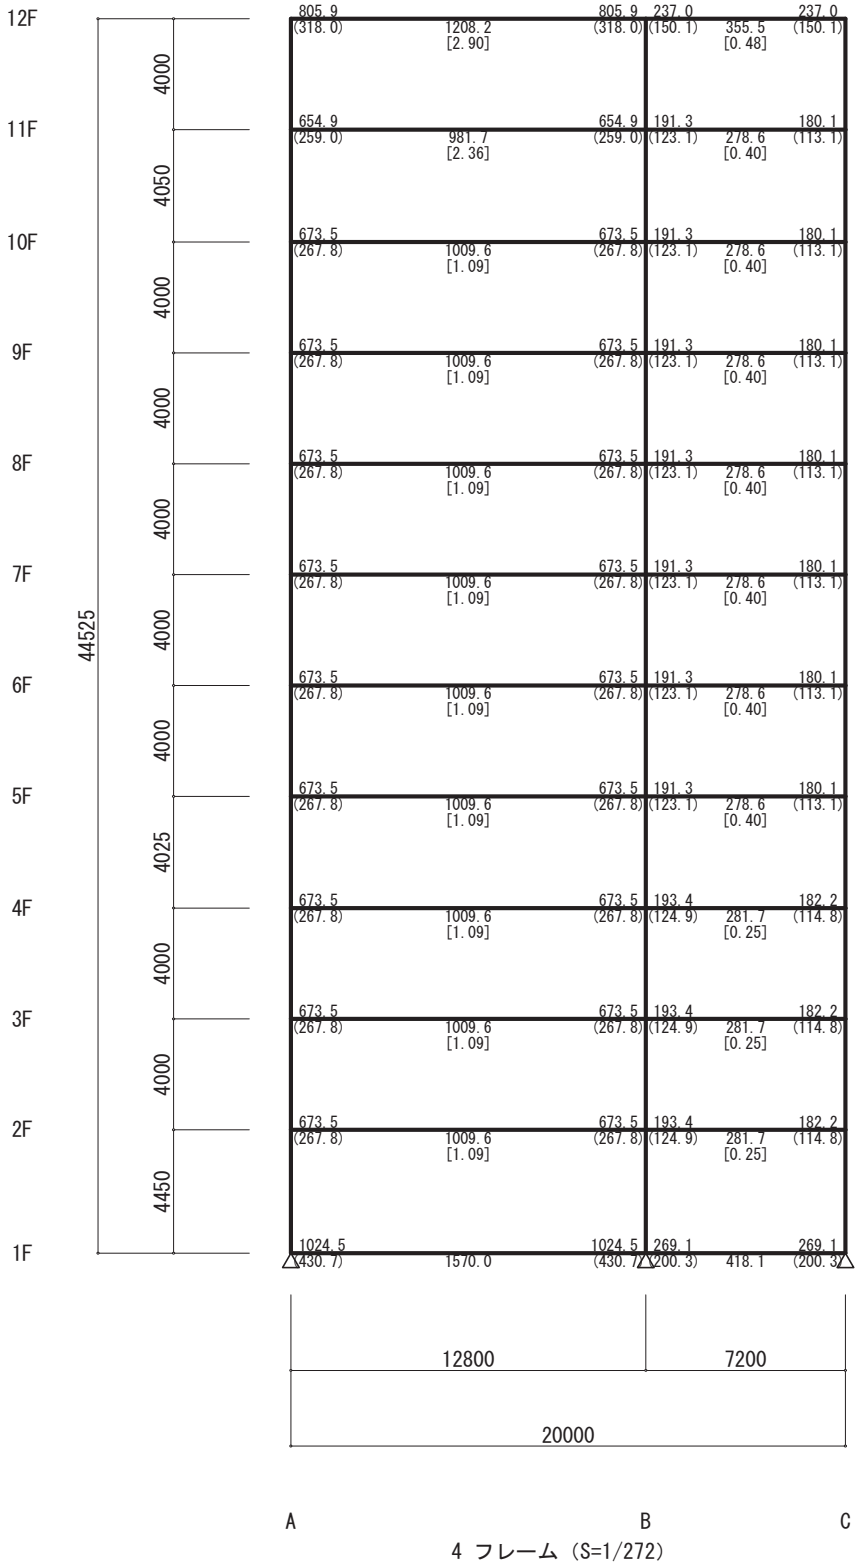

4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

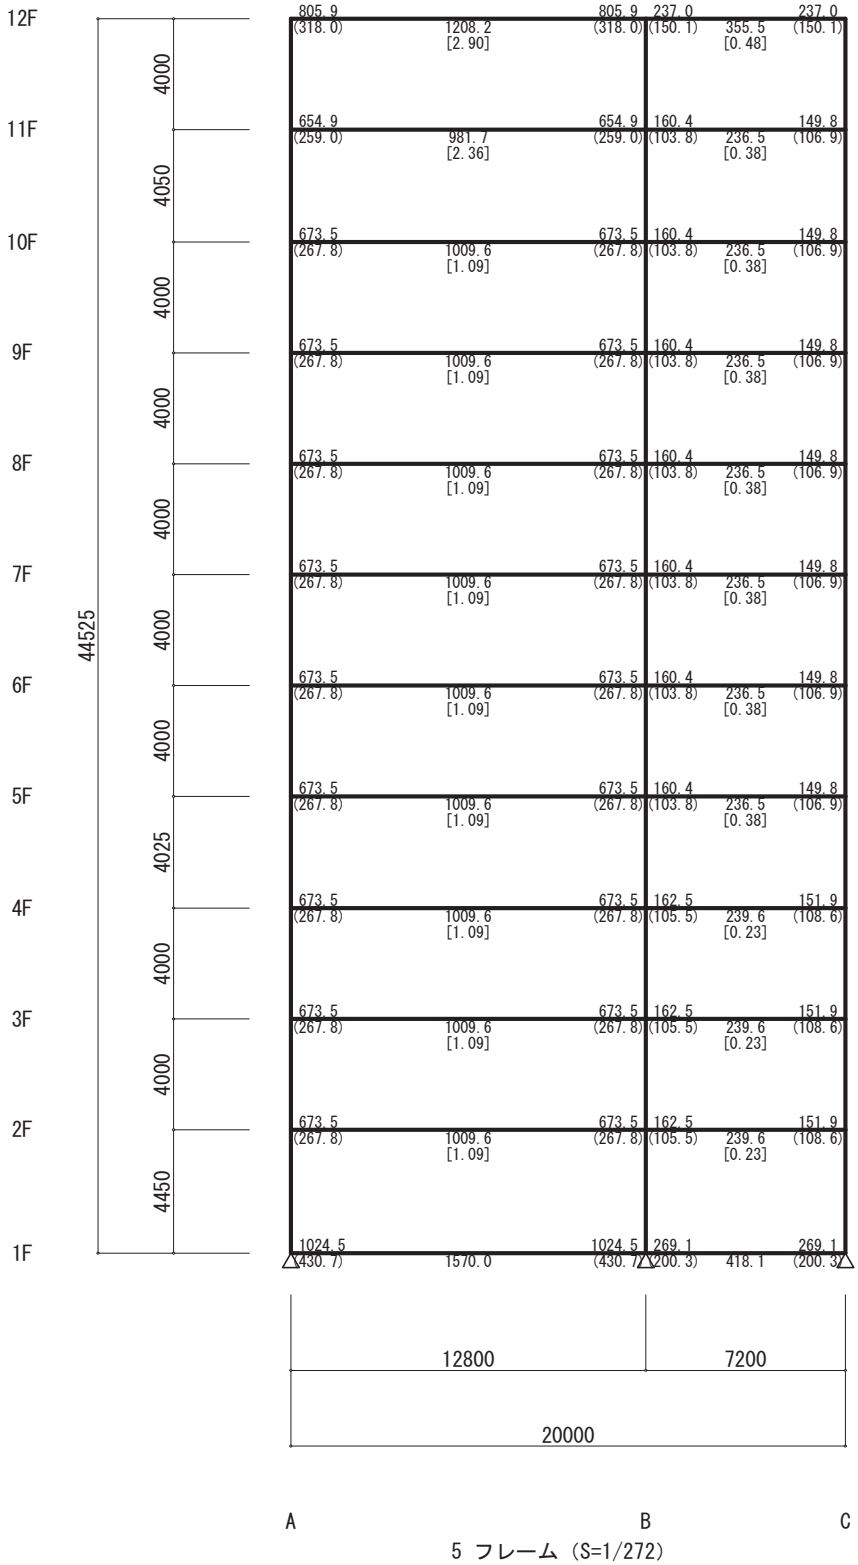

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

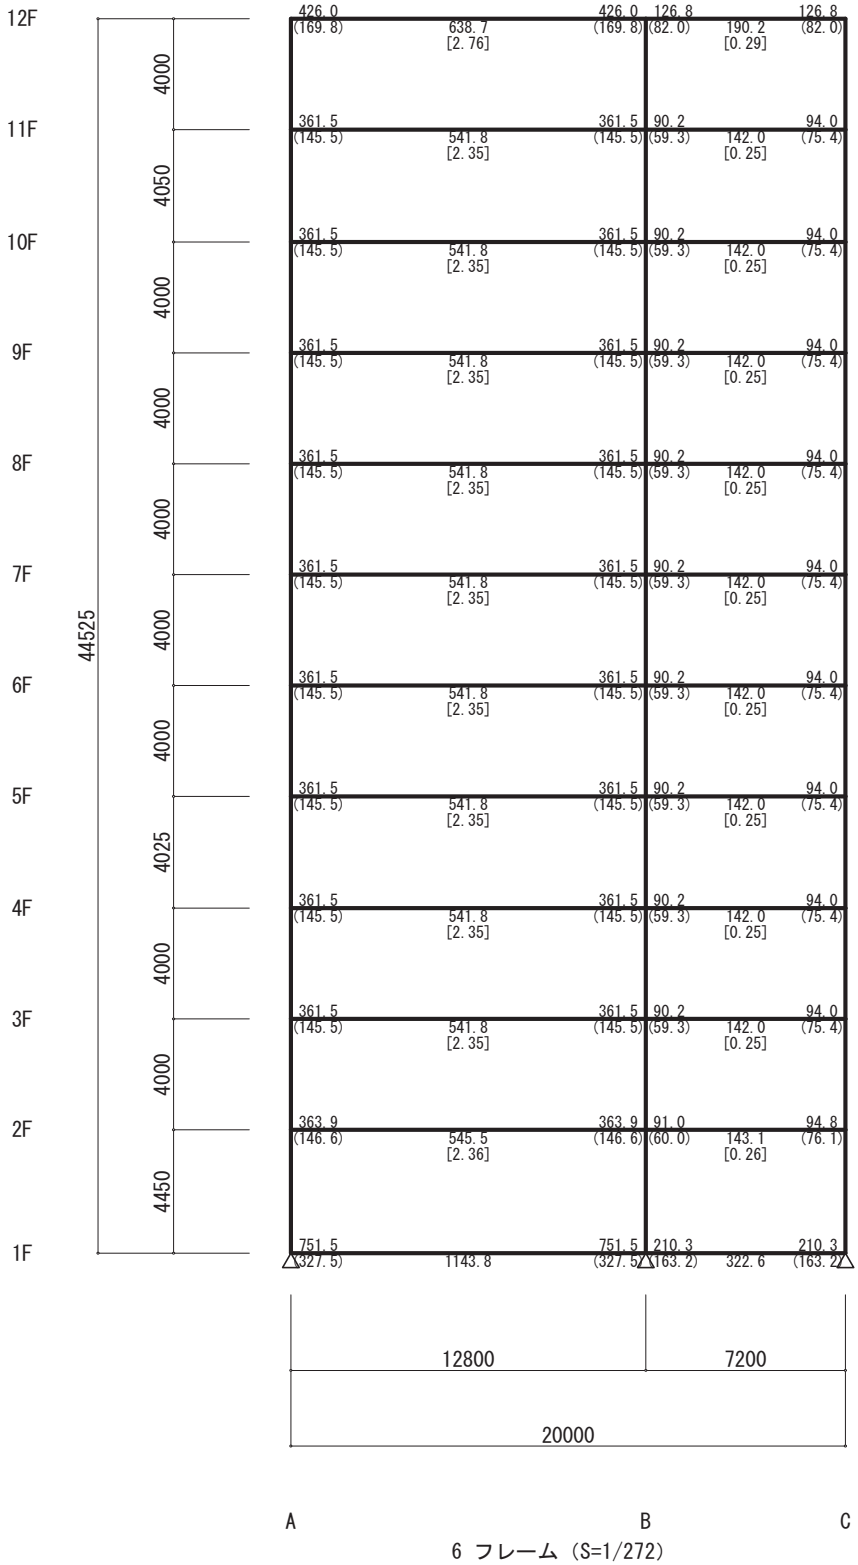

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	4	5	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	5	6	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
11F	1	2	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	2	3	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	3	4	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	4	5	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	5	6	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
10F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
9F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
8F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
7F	1	2	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
6F	1	2	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
5F	1	2	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	53.7	53.7	81.2	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
4F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
3F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
2F	1	2	60.3	60.3	91.1	49.9	49.9	0.0	0.0	0.038
	2	3	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	3	4	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	4	5	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	5	6	60.3	60.3	91.1	49.9	49.9	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	2	3	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	3	4	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	4	5	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	5	6	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
11F	1	2	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	2	3	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	3	4	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	4	5	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	5	6	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
10F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
9F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
8F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
7F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
6F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
5F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
11F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	426.0	426.0	638.7	169.8	169.8	0.0	0.0	2.764
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	363.9	363.9	545.5	146.6	146.6	0.0	0.0	2.361
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	426.0	426.0	638.7	169.8	169.8	0.0	0.0	2.764
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	363.9	363.9	545.5	146.6	146.6	0.0	0.0	2.361
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

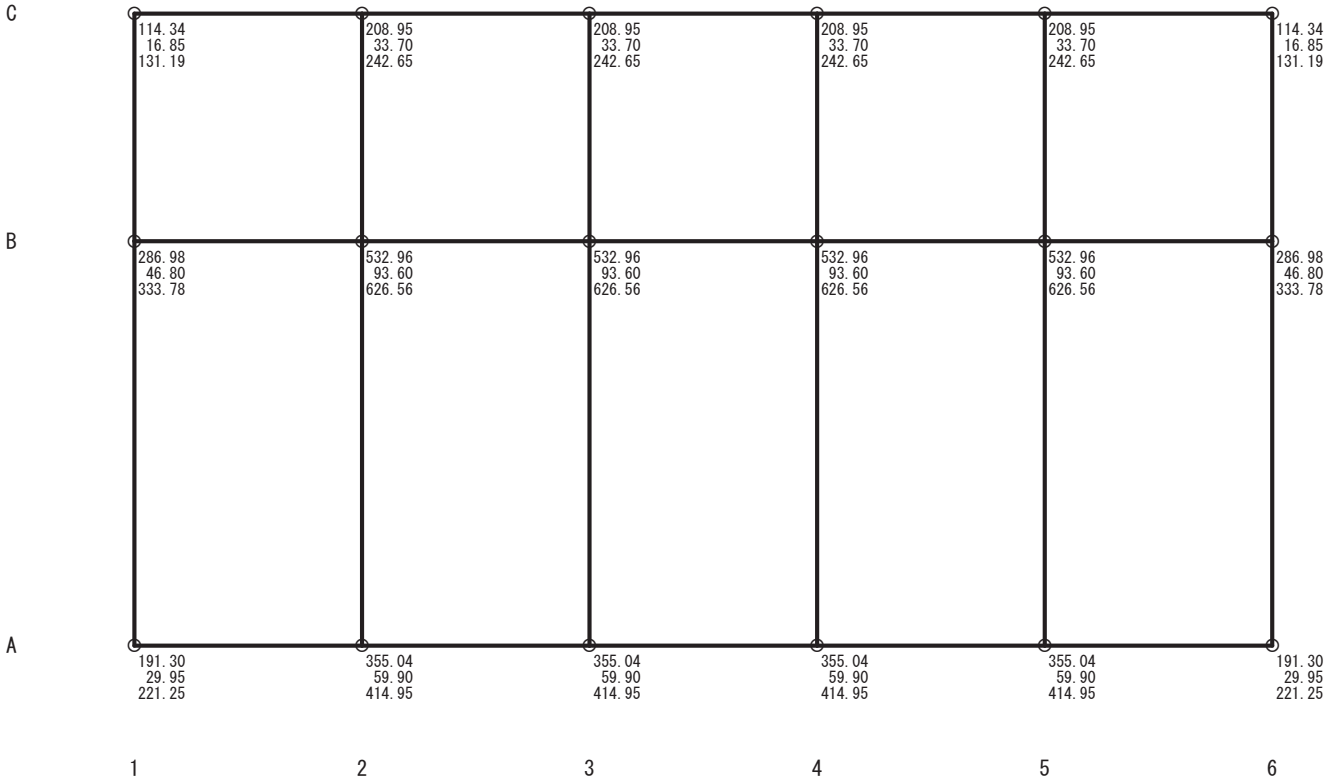

12F 層　合計 : 6509.06 (kN) (S=1/239)

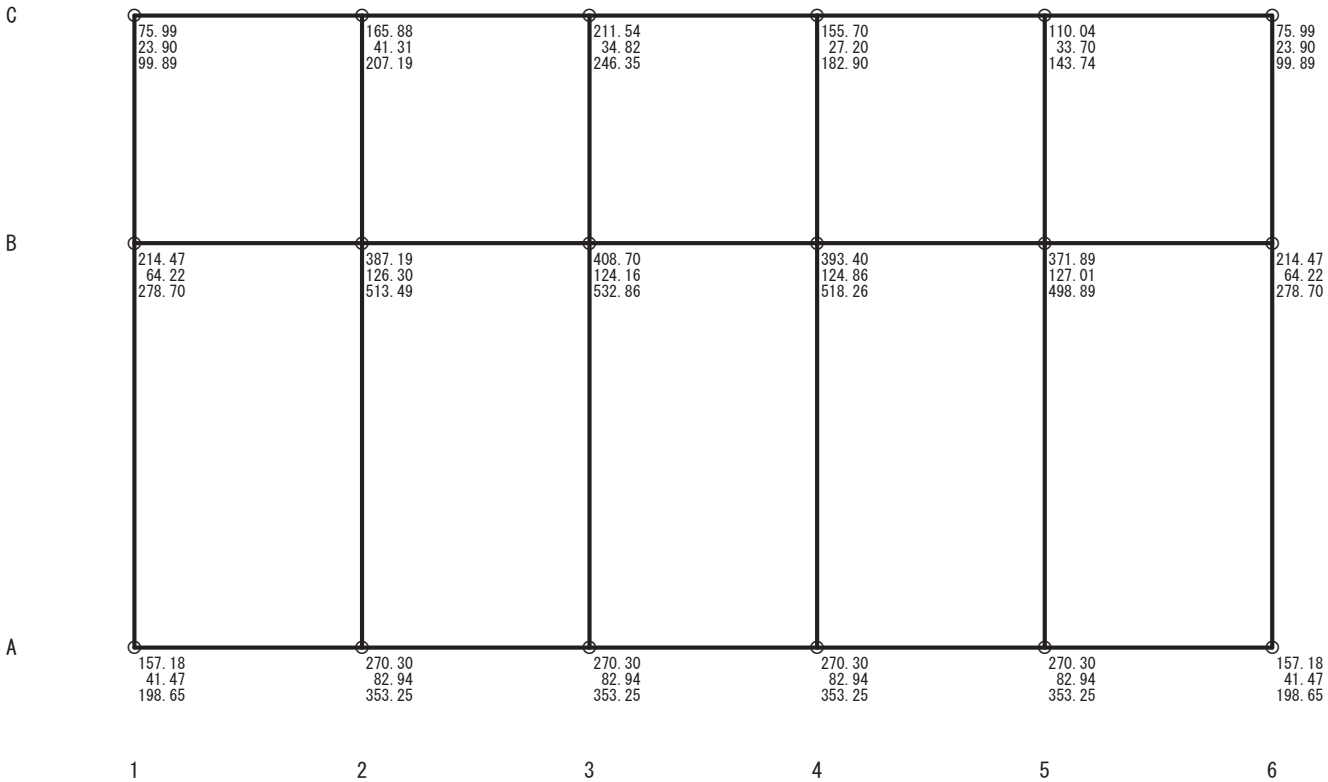

11F 層　合計 : 5411.15 (kN) (S=1/239)

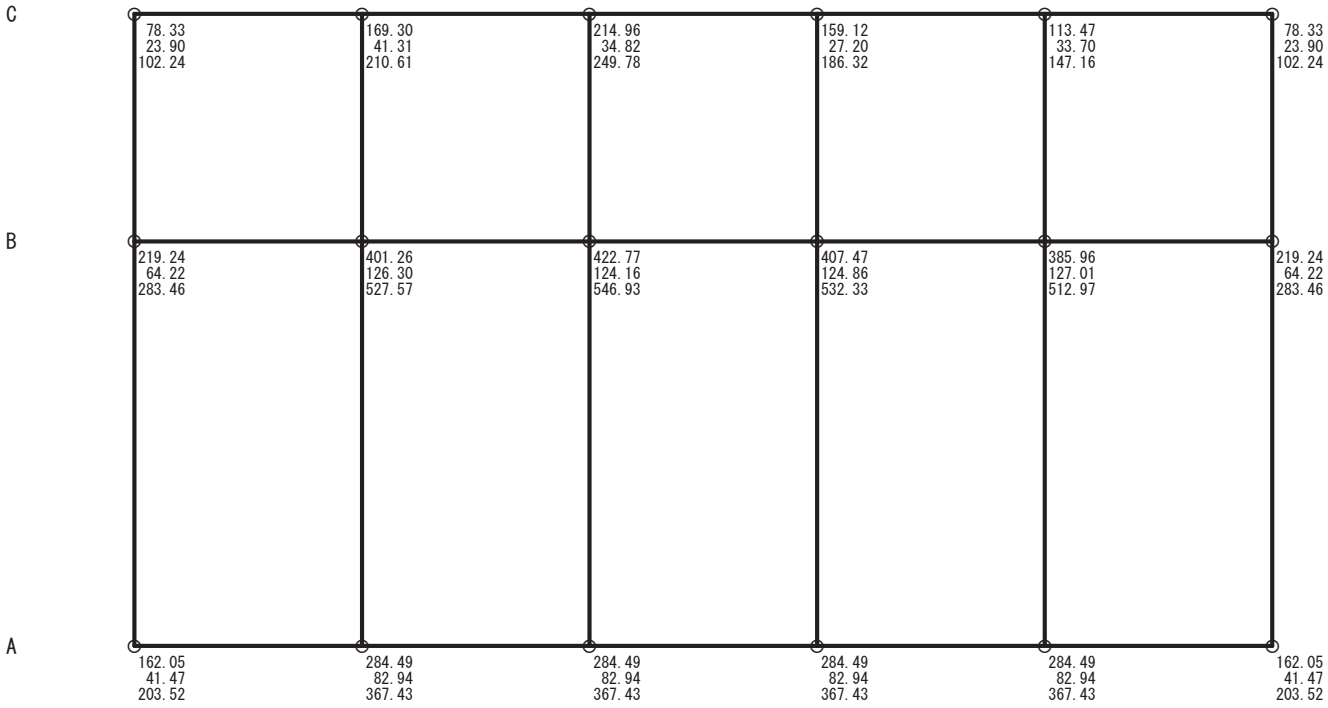

10F 層　合計 : 5561.84 (kN) (S=1/239)

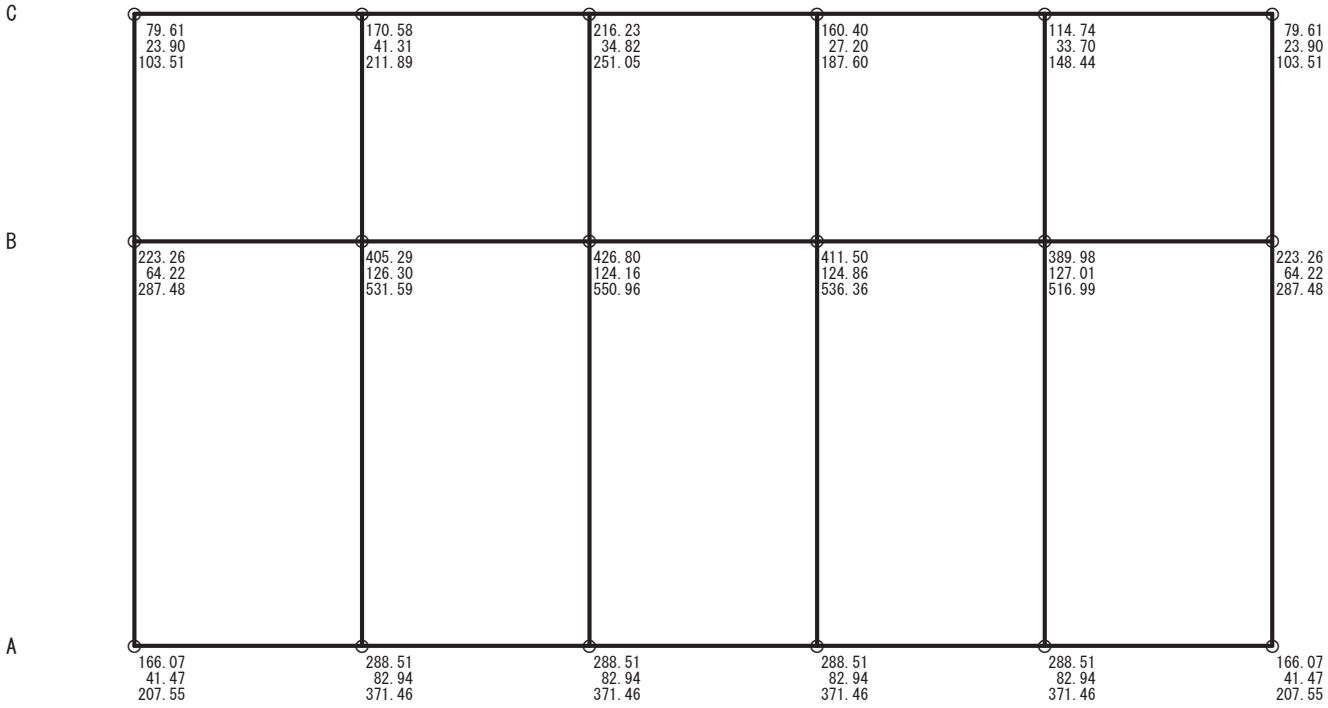

9F 層　合計 : 5617.77 (kN) (S=1/239)

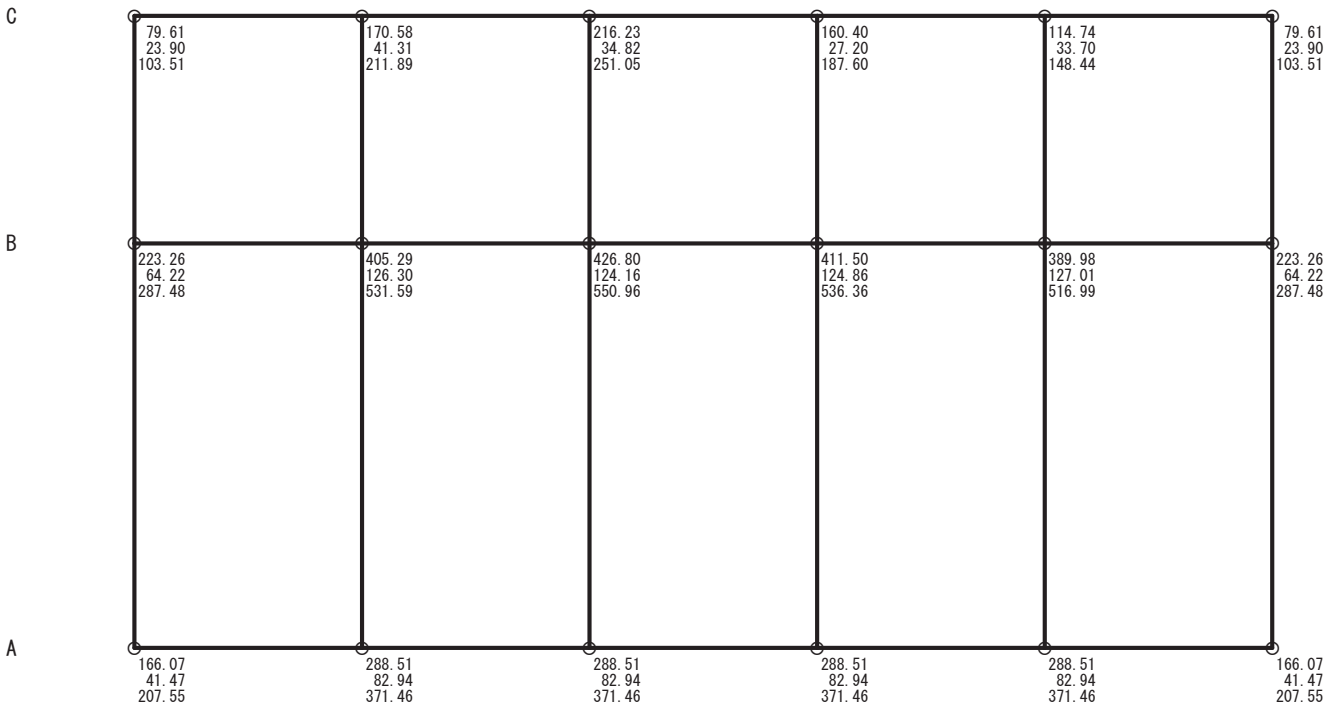

8F 層　合計 : 5617.77 (kN) (S=1/239)

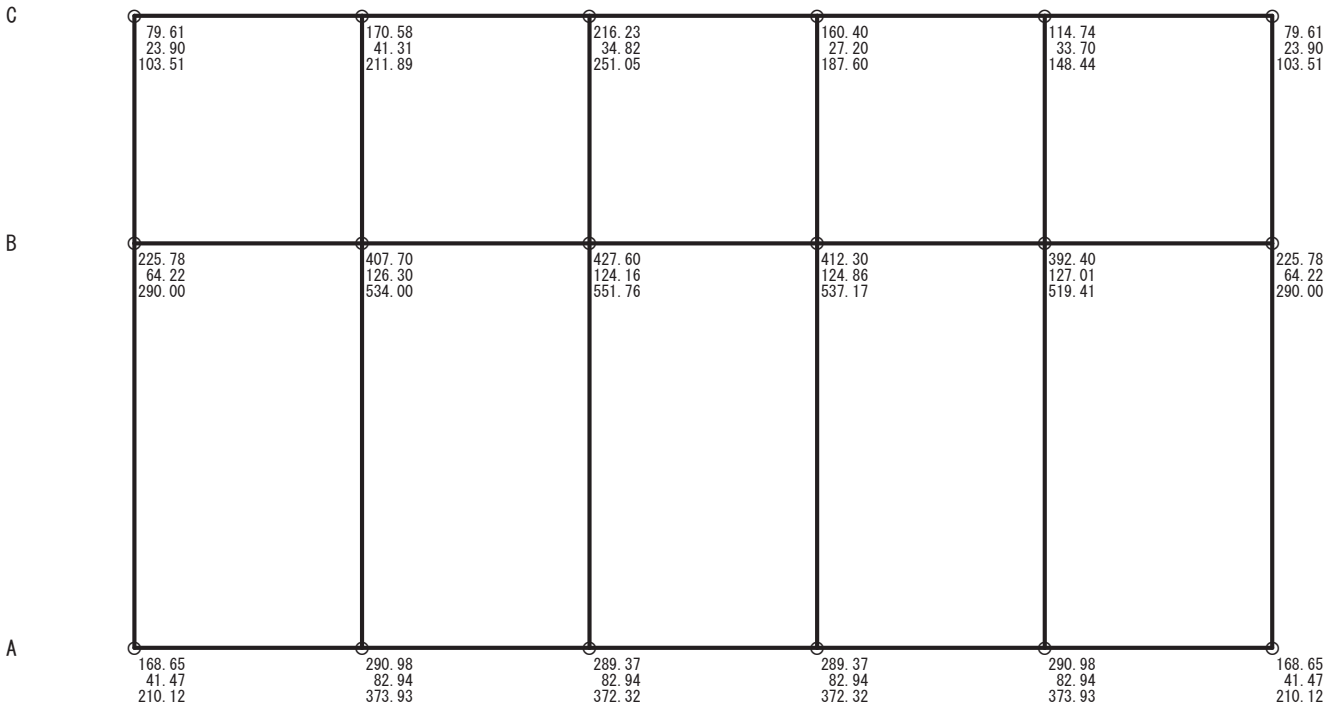

7F 層　合計 : 5641.06 (kN) (S=1/239)

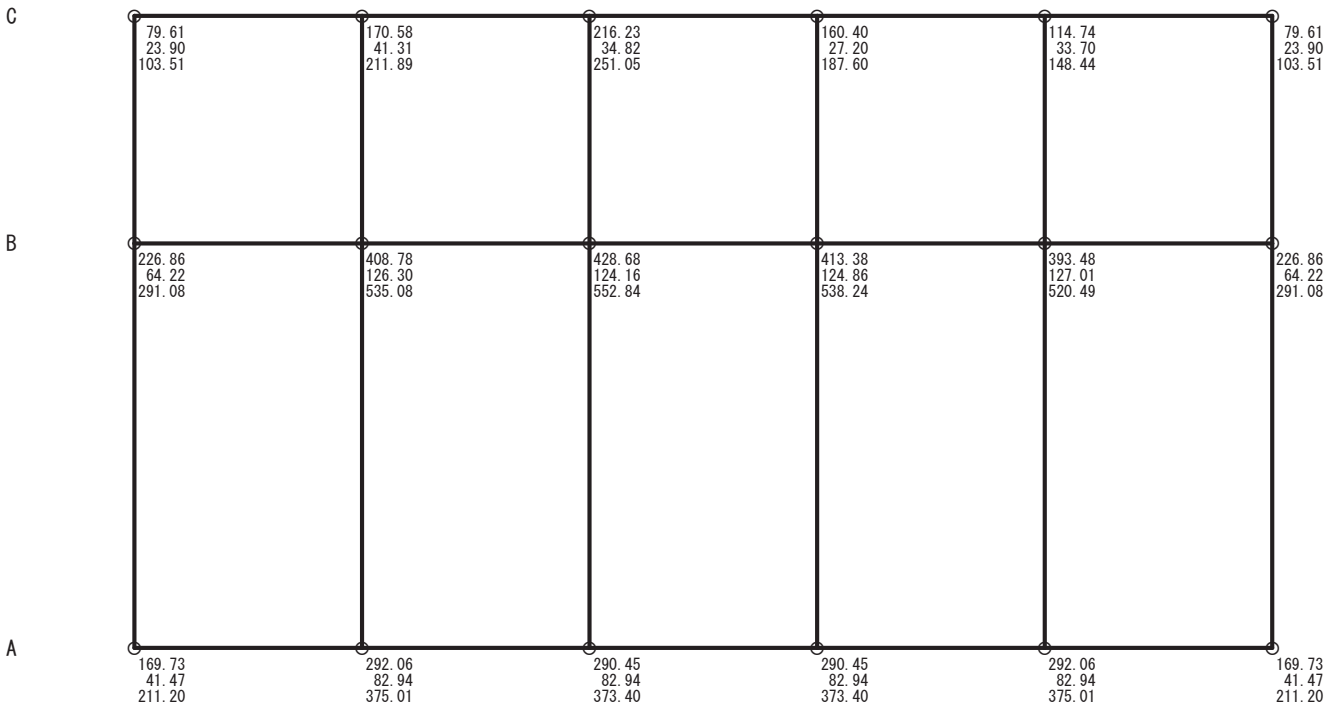

6F 層　合計 : 5654.01 (kN) (S=1/239)

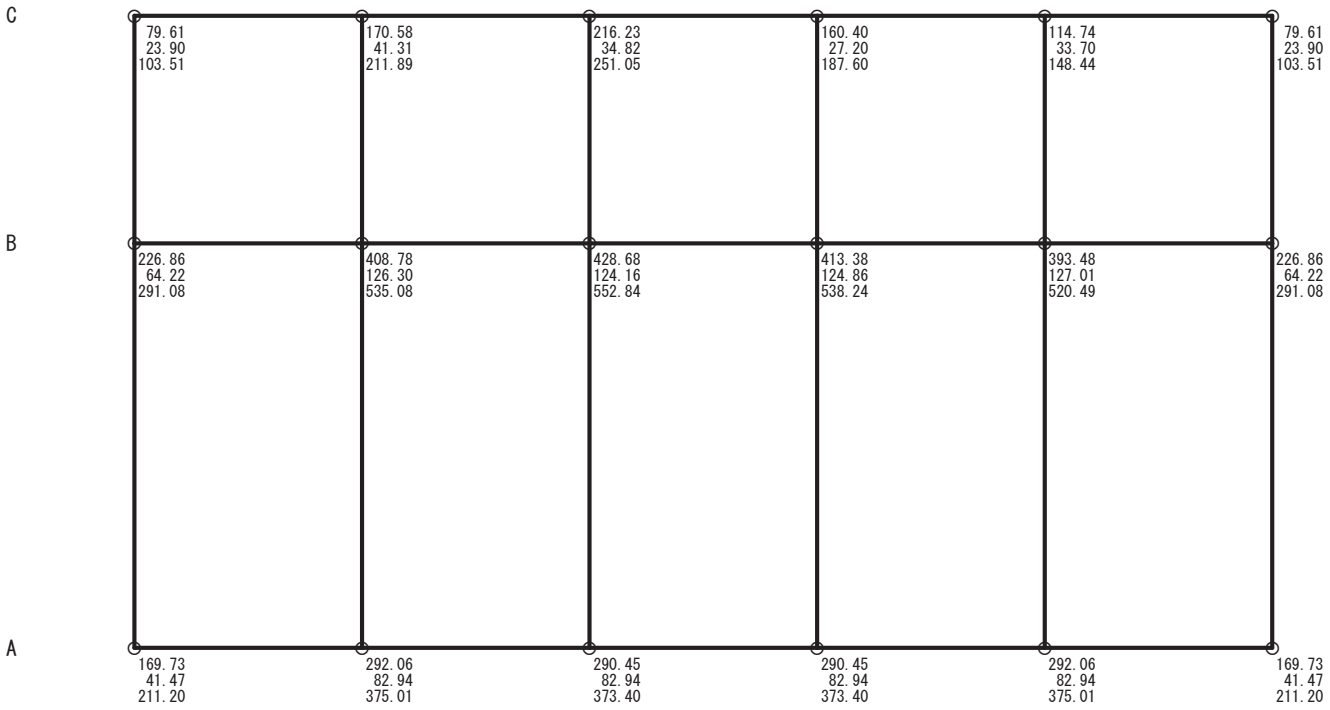

5F 層　合計 : 5654.01 (kN) (S=1/239)

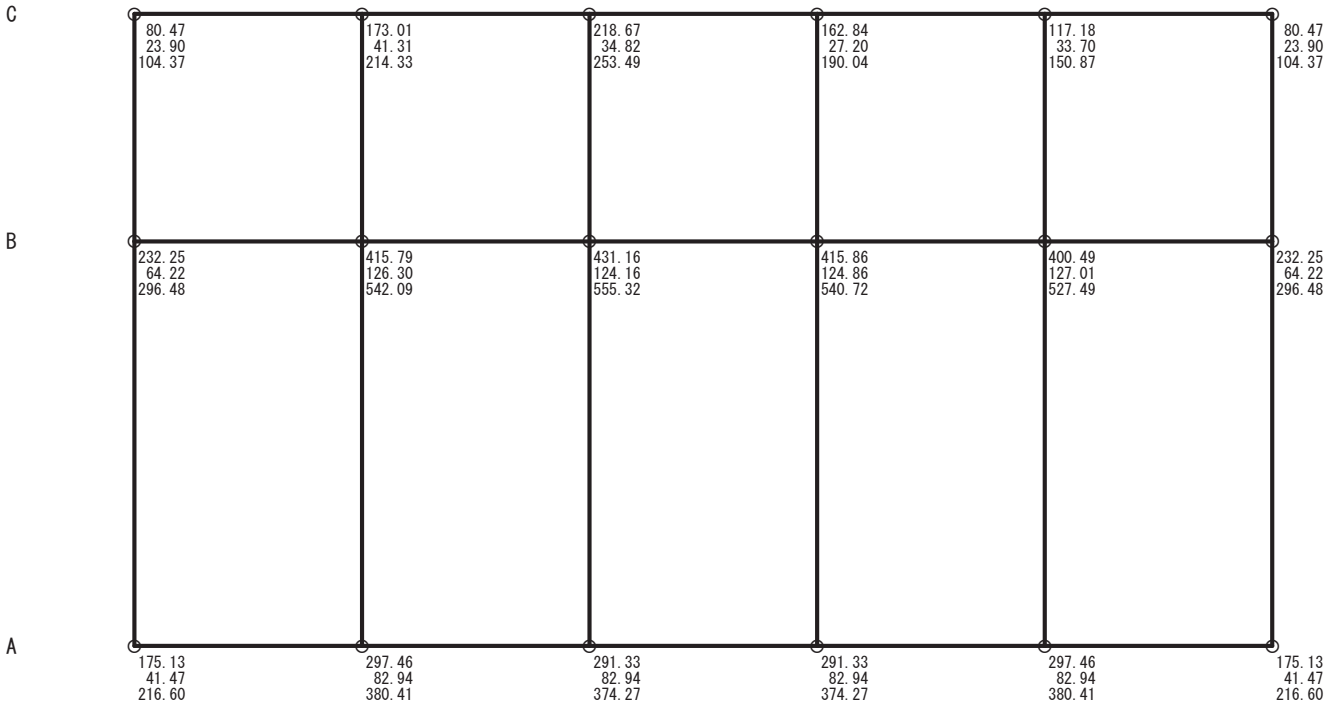

4F 層　合計 : 5718.61 (kN) (S=1/239)

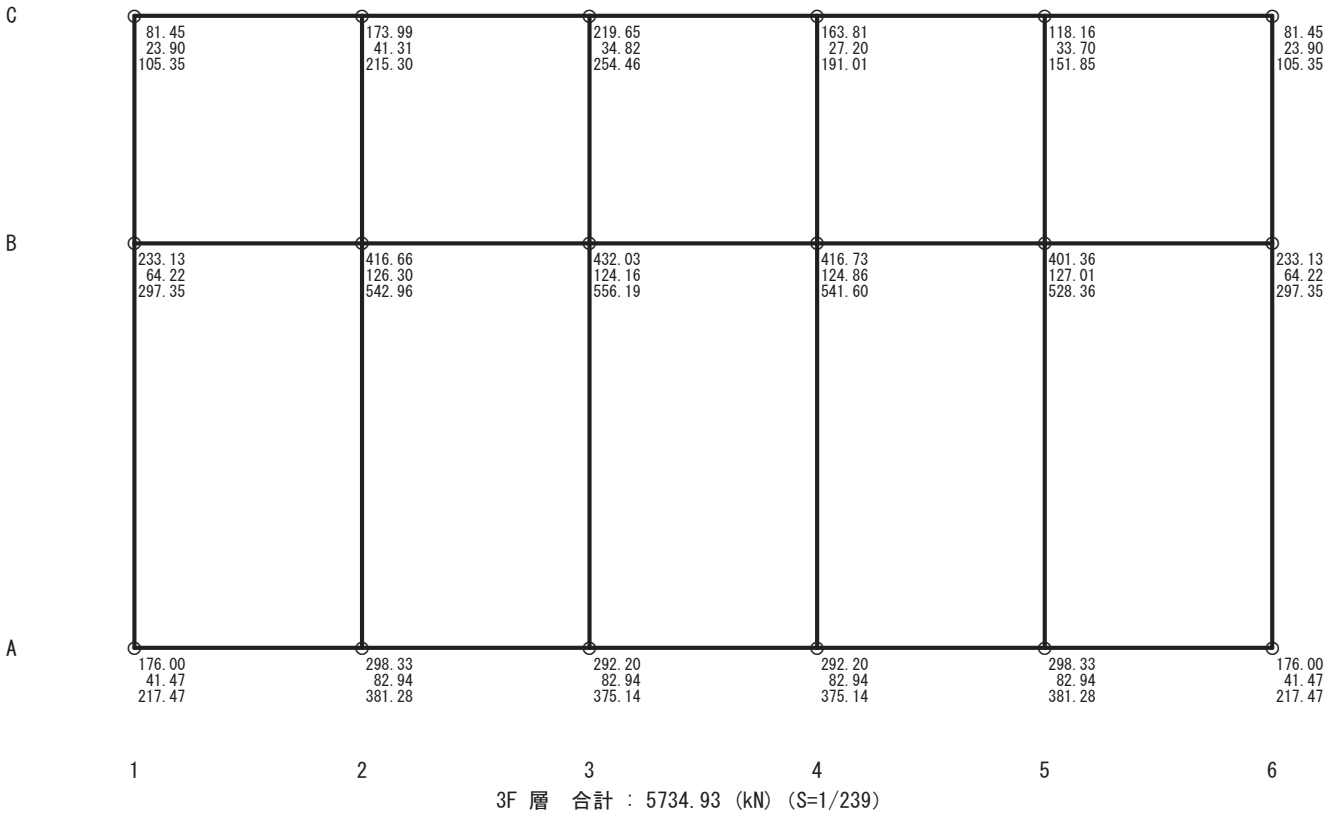

3F 層　合計 : 5734.93 (kN) (S=1/239)

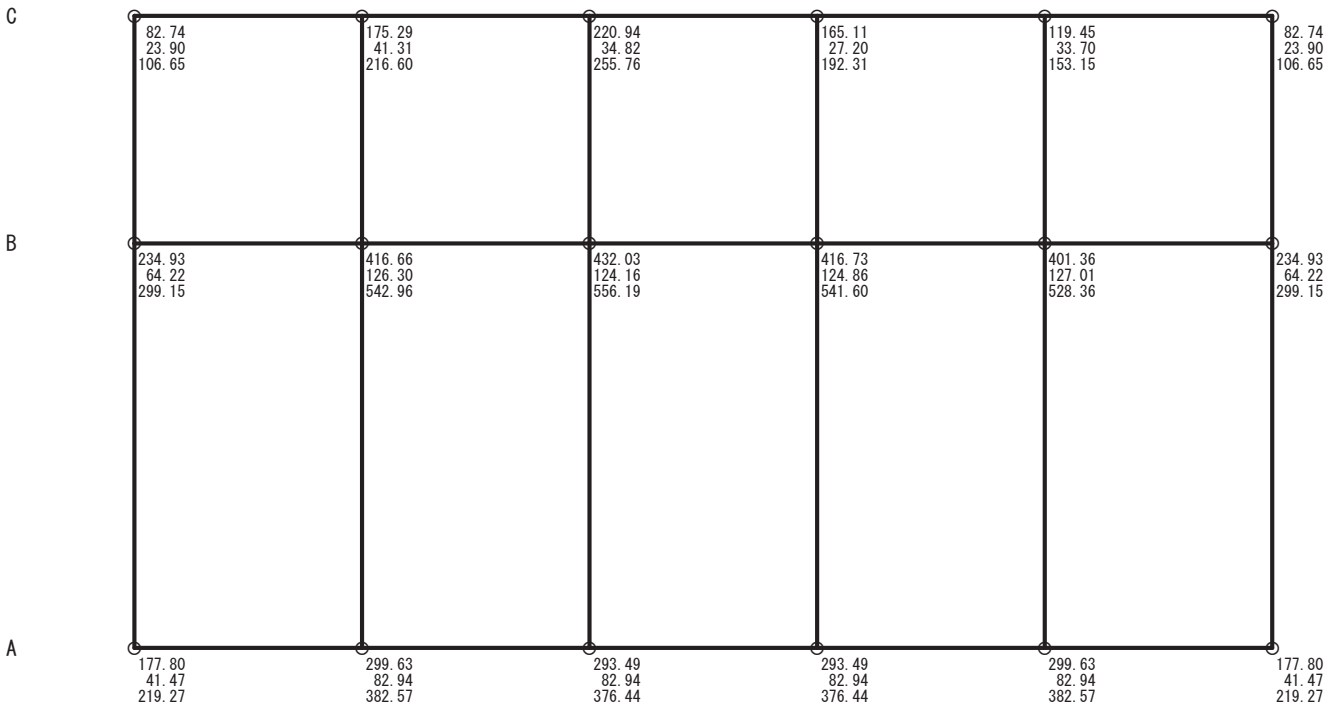

2F 層　合計 : 5755.09 (kN) (S=1/239)

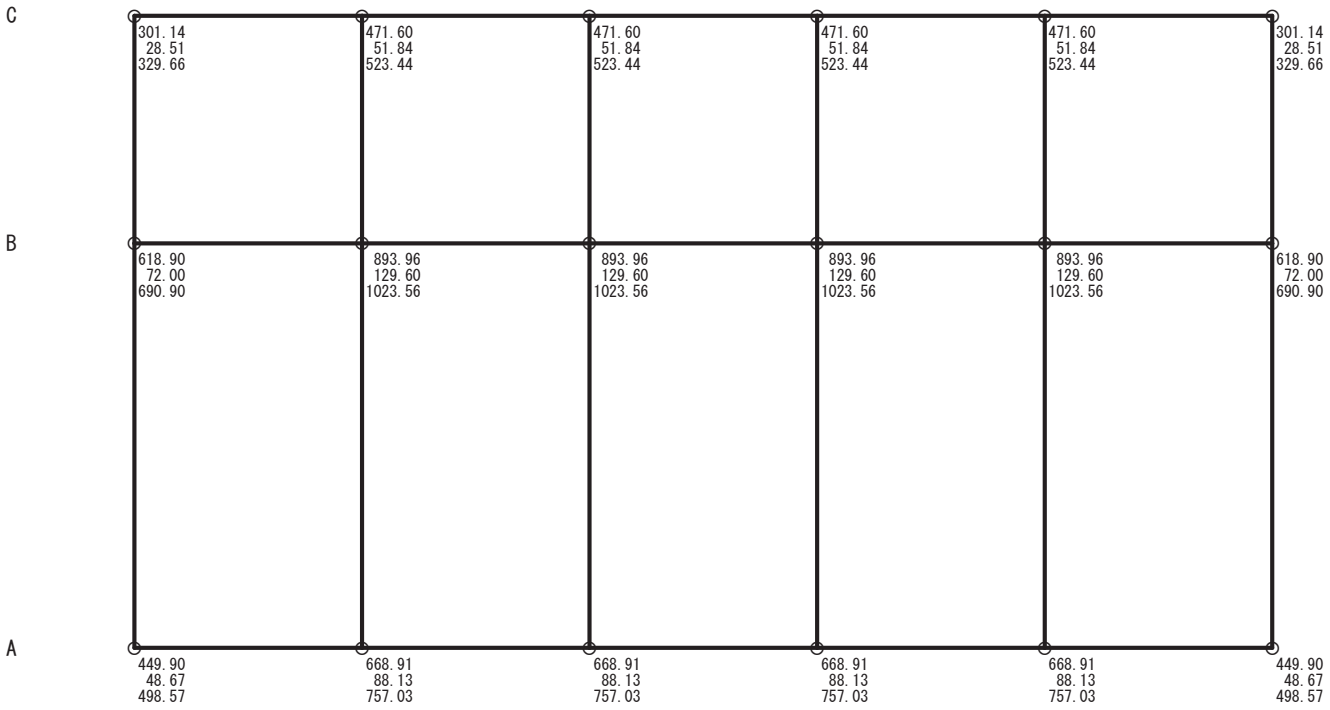

1F 層　合計 : 12254.38 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

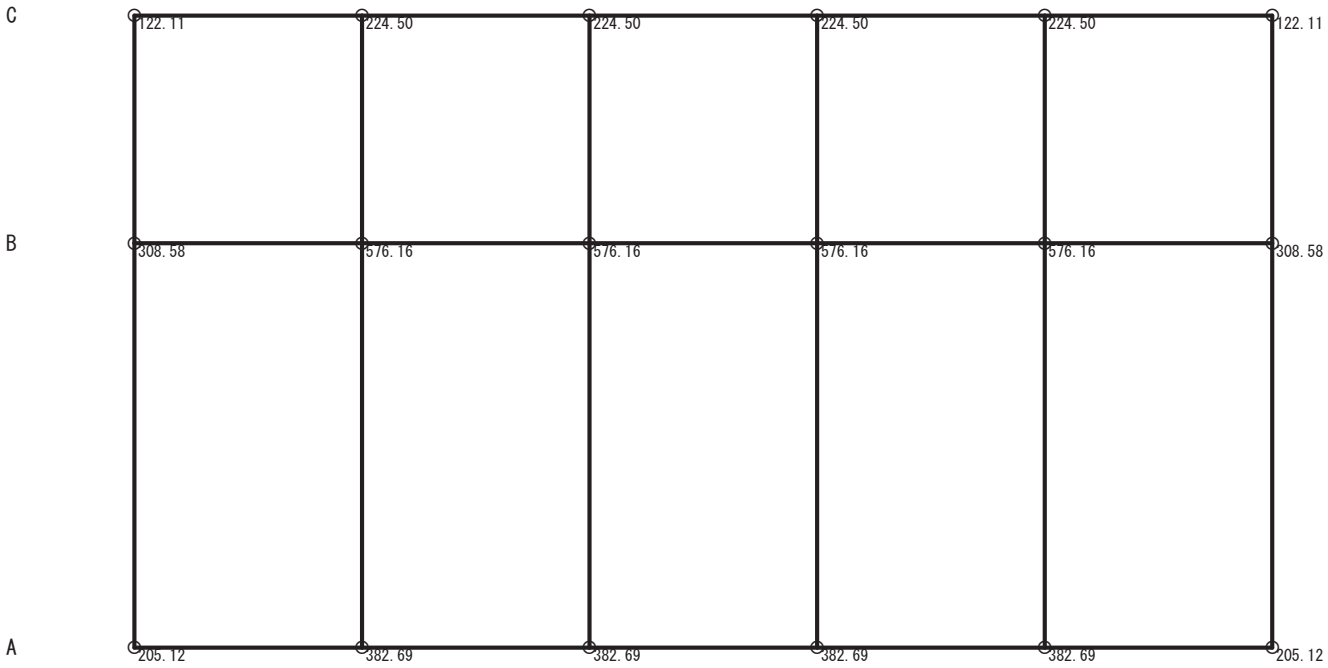

12F 層　合計 : 6005.06 (kN) (S=1/239)

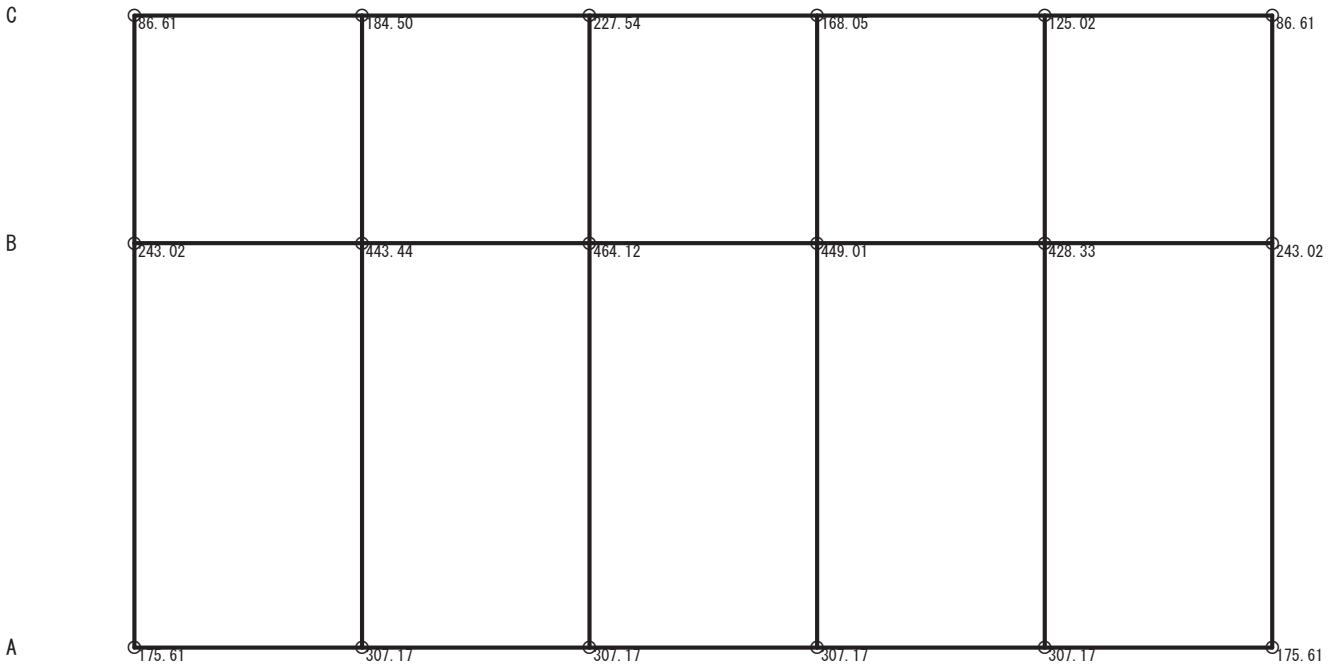

11F 層　合計 : 4729.17 (kN) (S=1/239)

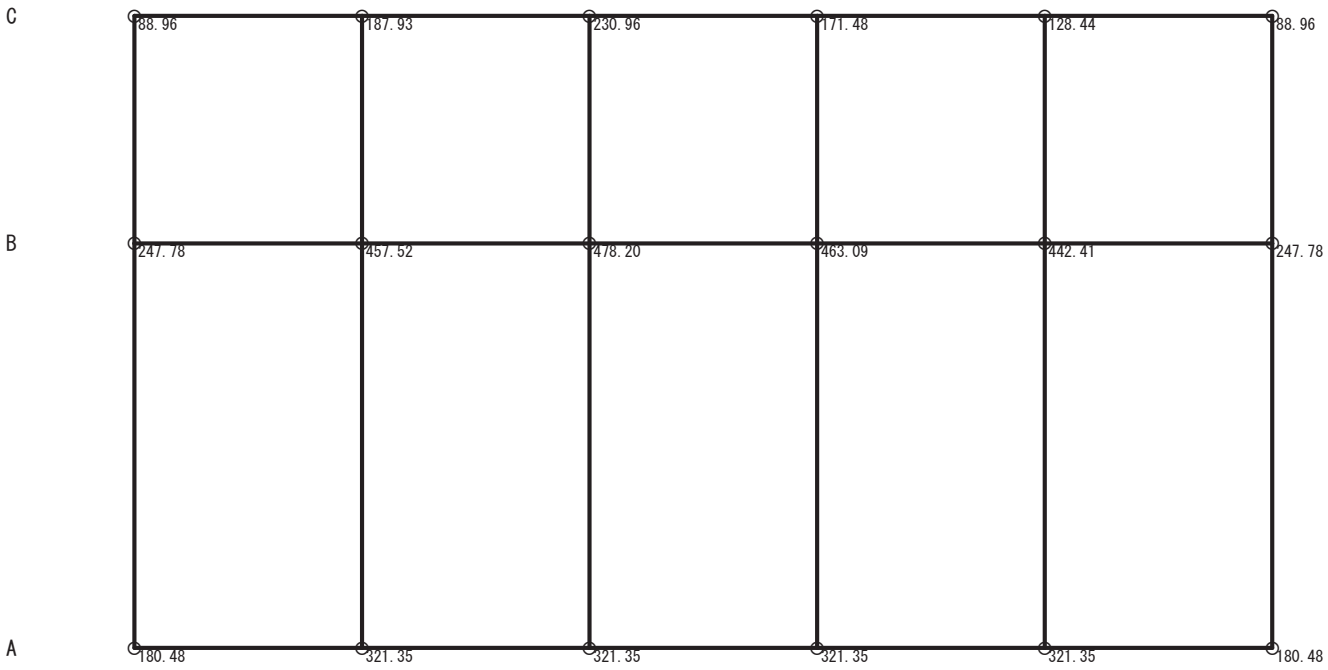

10F 層　合計 : 4879.86 (kN) (S=1/239)

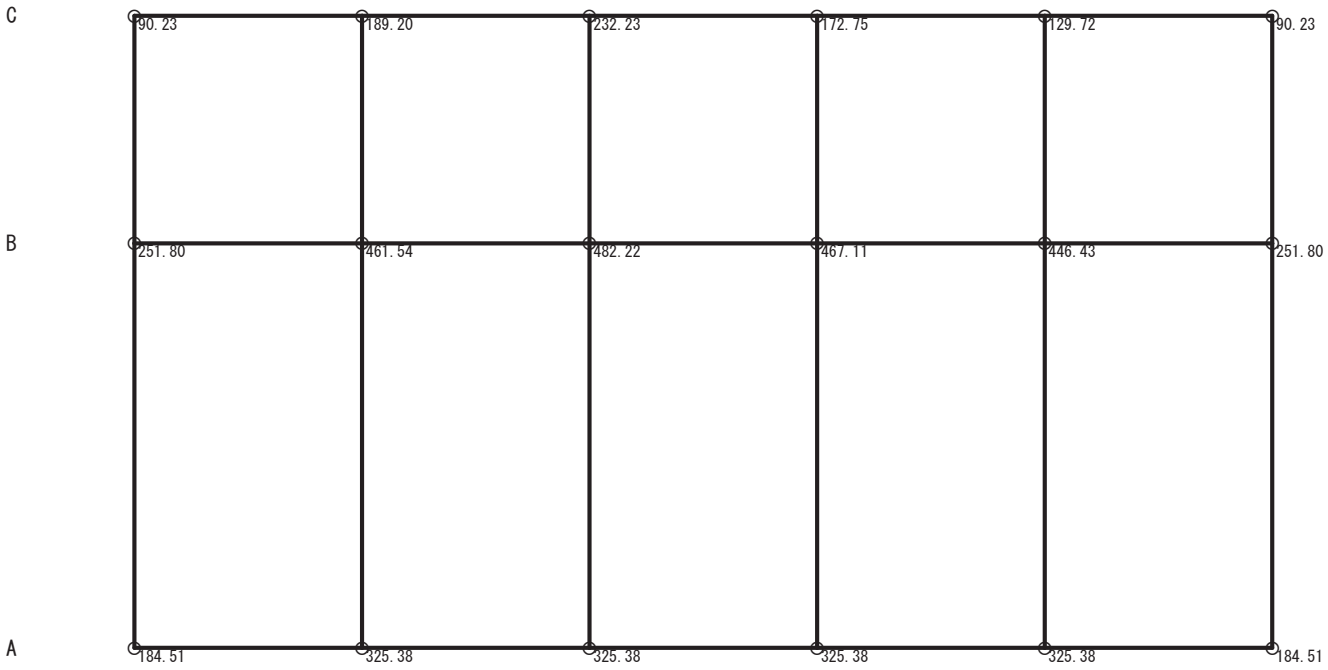

9F 層　合計 : 4935.79 (kN) (S=1/239)

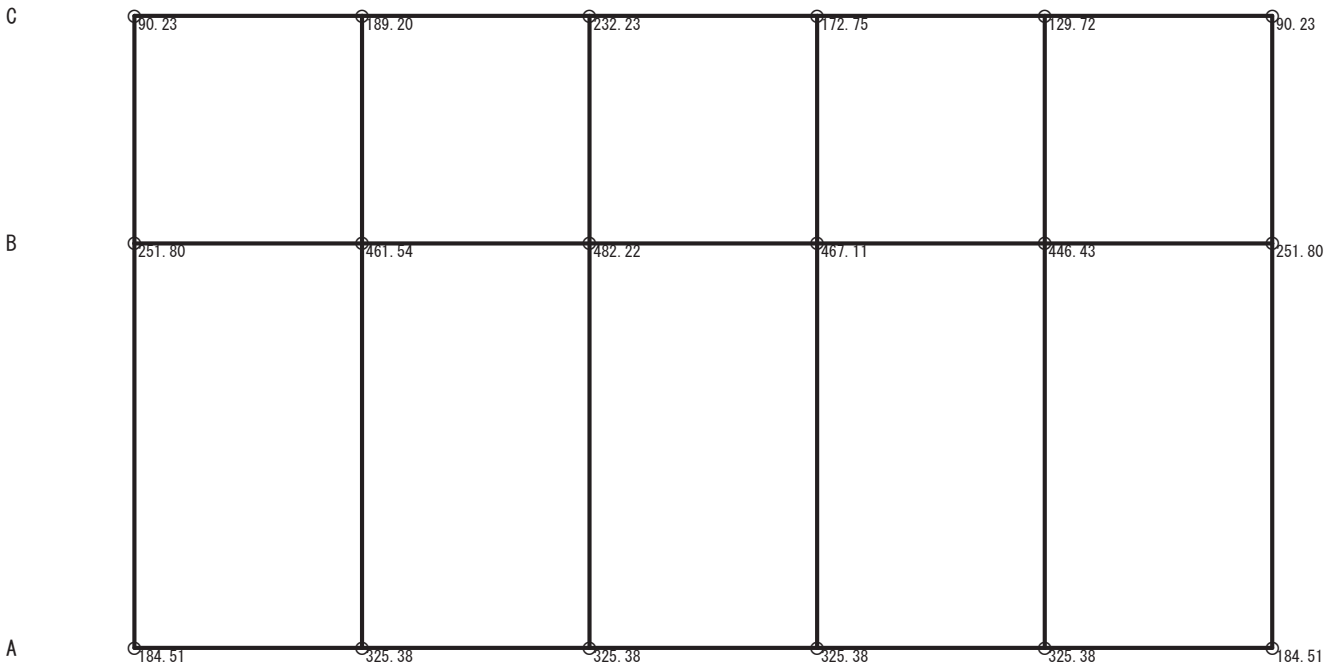

8F 層　合計 : 4935.79 (kN) (S=1/239)

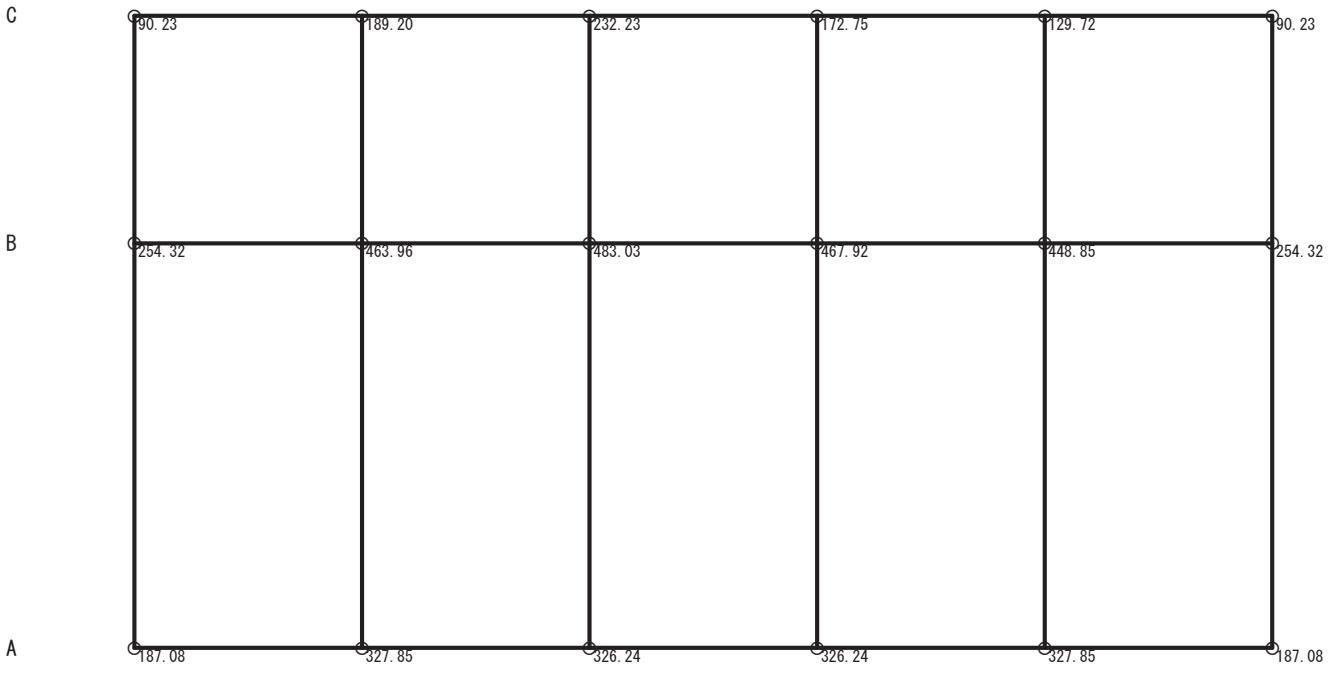

7F 層　合計 : 4959.08 (kN) (S=1/239)

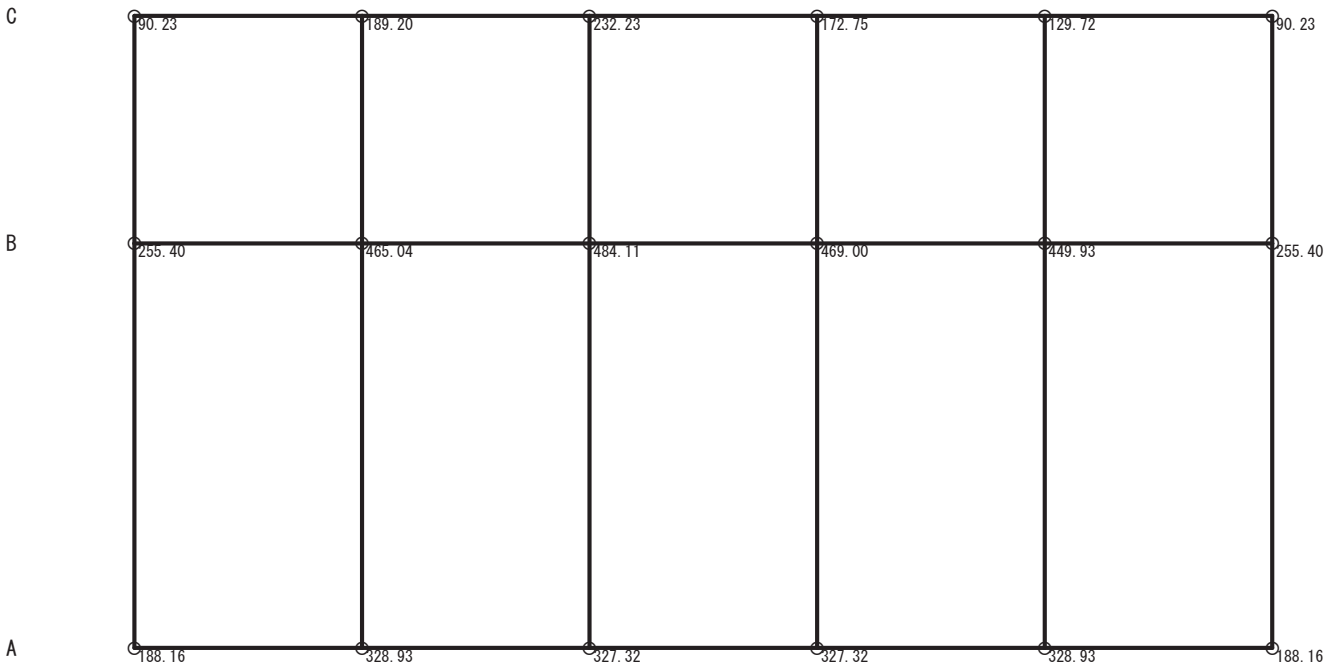

6F 層　合計 : 4972.02 (kN) (S=1/239)

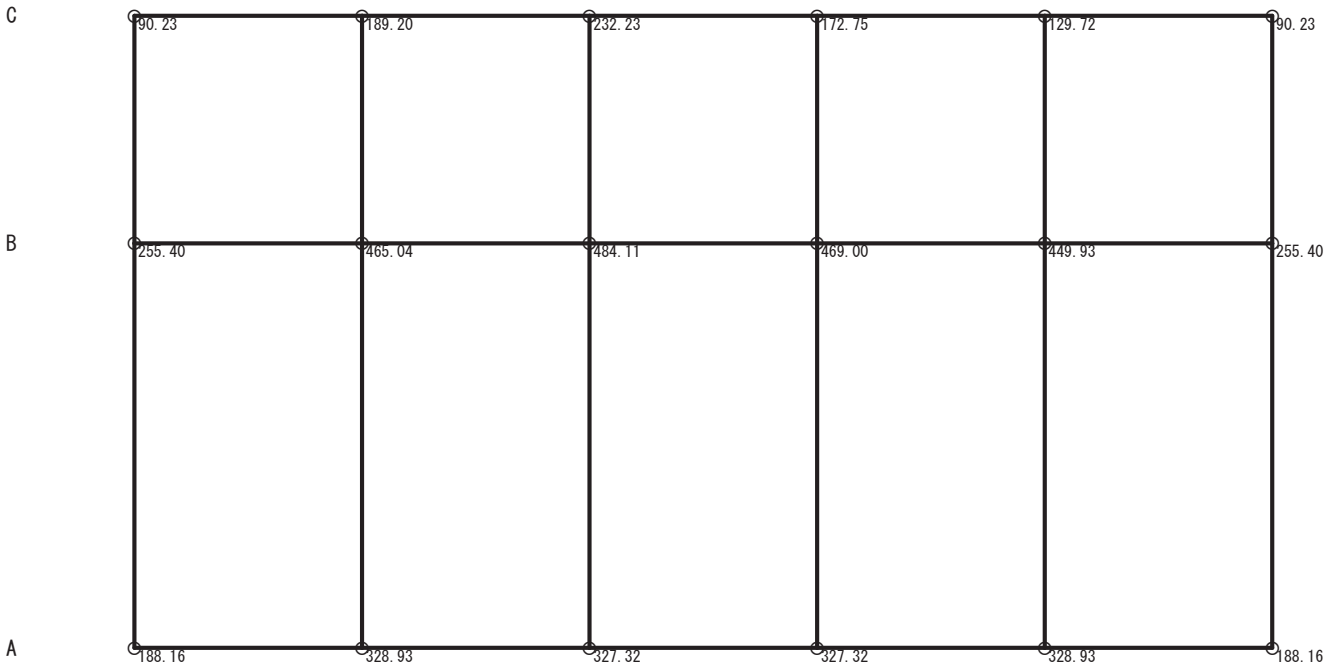

5F 層　合計 : 4972.02 (kN) (S=1/239)

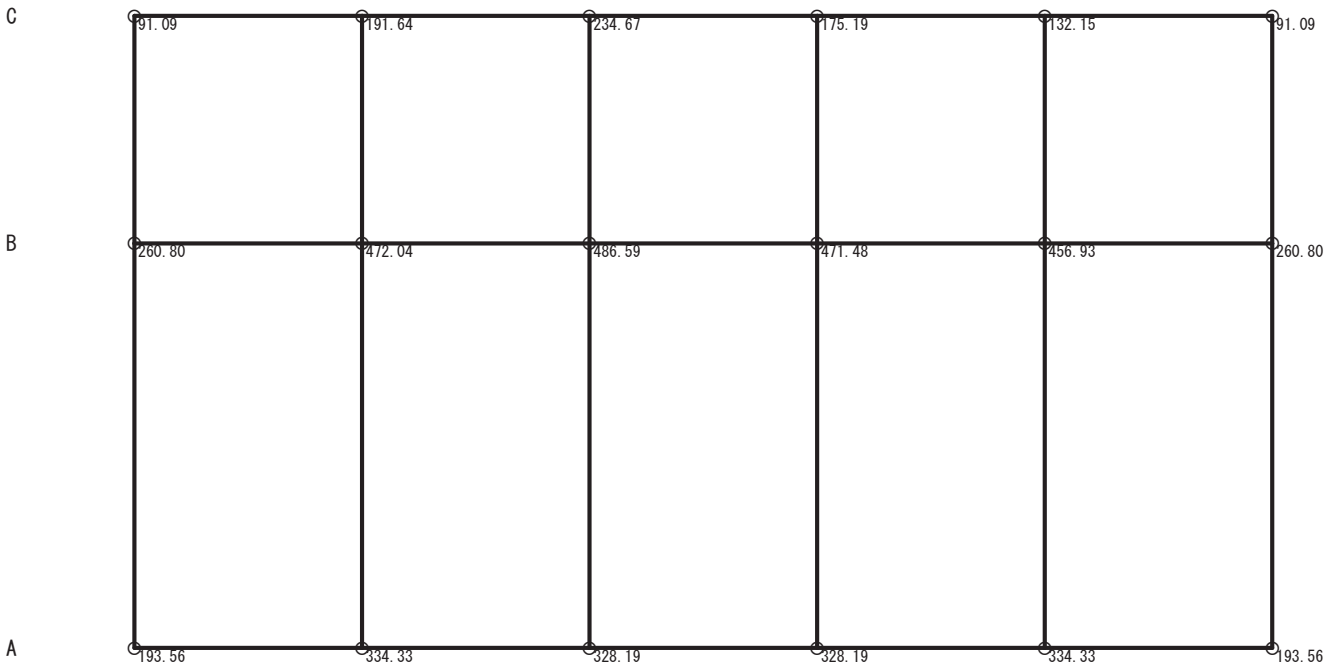

4F 層　合計 : 5036.62 (kN) (S=1/239)

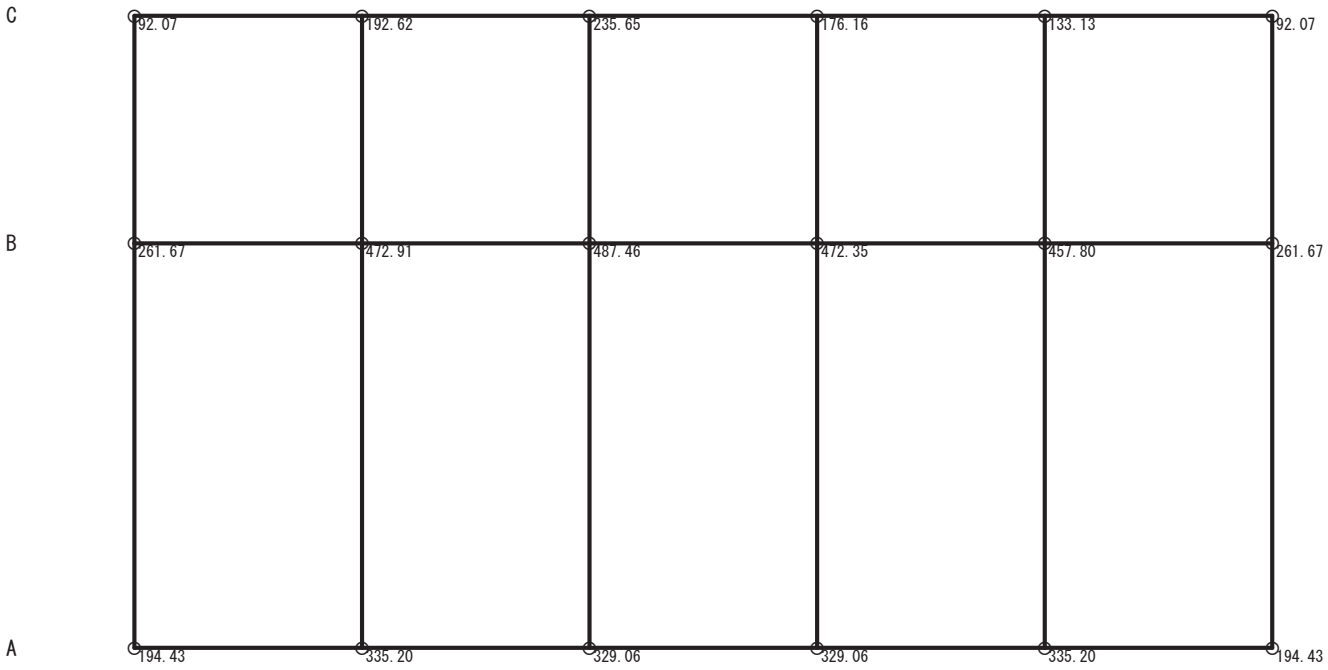

3F 層　合計 : 5052.94 (kN) (S=1/239)

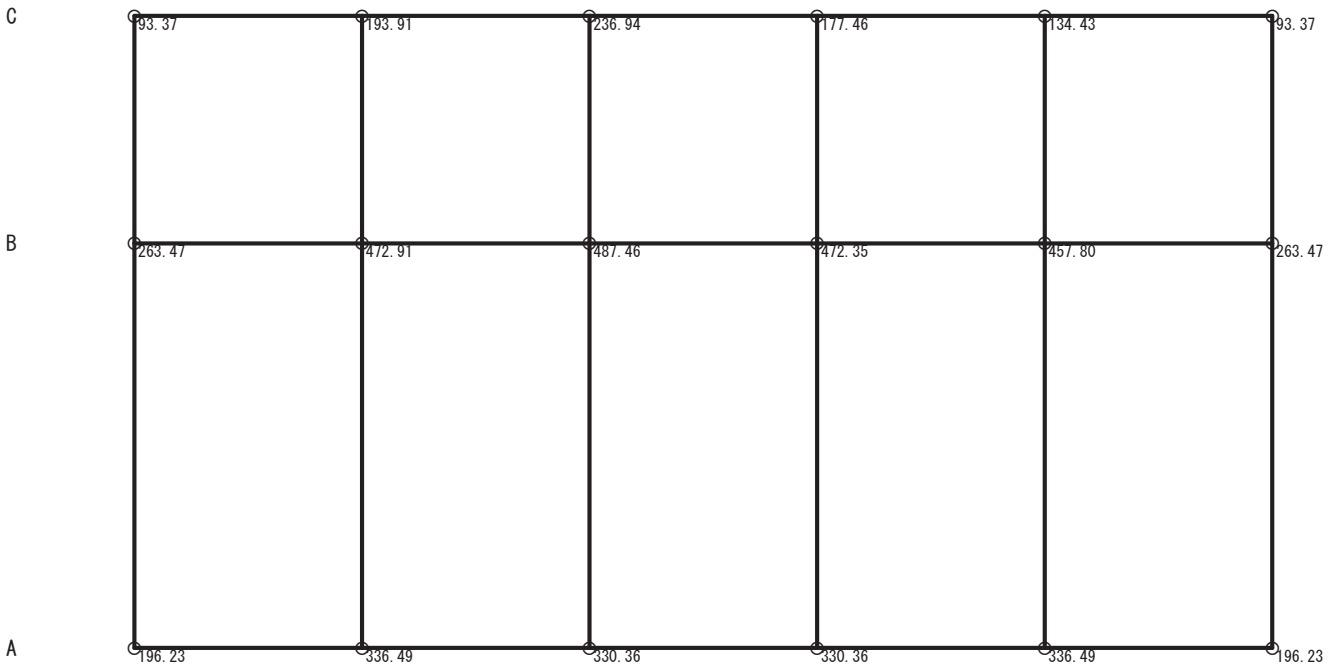

2F 層　合計 : 5073.10 (kN) (S=1/239)

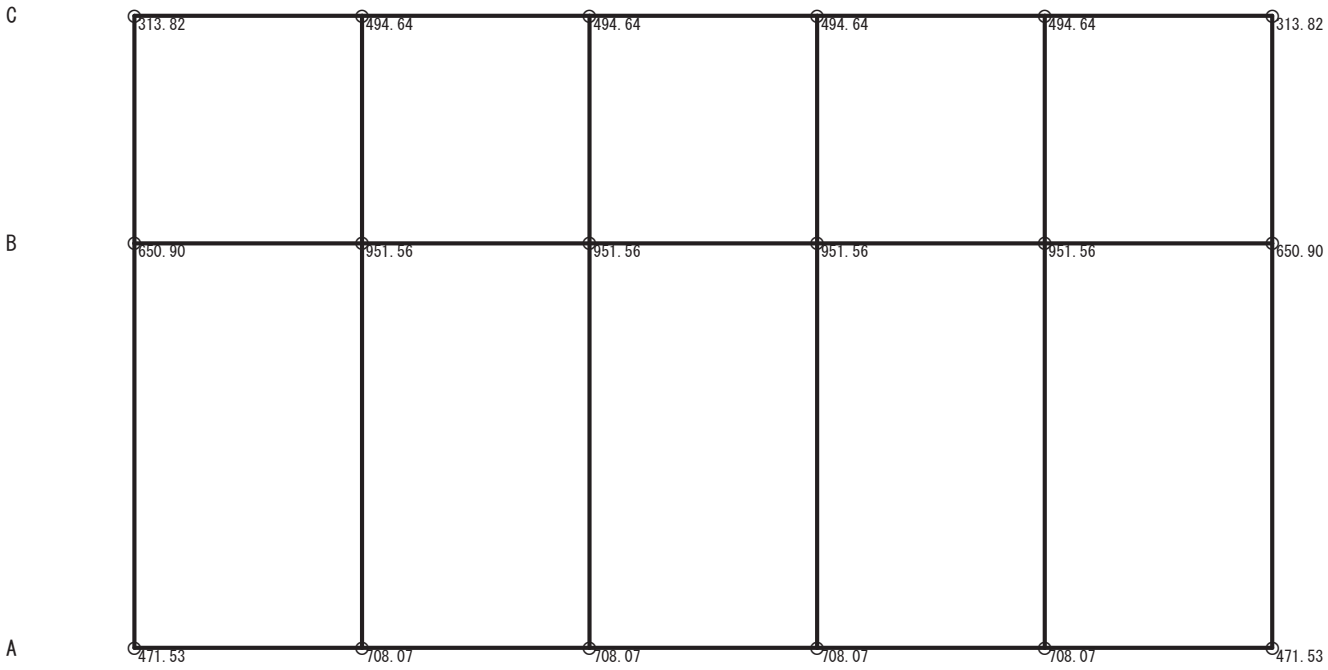

1F 層　合計 : 11489.58 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ｈｔ = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Ｈｓ = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α（ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：44.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：44.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Ｔｃ ：0.60（第 2 種地盤）
Ｒｔの下限値 = 0.545
Ｒｔ（固有周期からの計算値） = 0.727 （ Ｔ = 1.320 ）、 Ｒｔ（採用値）= 0.727

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
11F	A	1941.0	6005.1	0.108	2.561	0.373		2237.2	0.0	2237.2
	B	2921.8								
	C	1142.2								
	sum	6005.1								
	Ｗｉ/Ａ	8.34								
10F	A	1579.9	10734.2	0.193	2.108	0.307		3291.3	0.0	3291.3
	B	2271.0								
	C	878.3								
	sum	4729.2								
	Ｗｉ/Ａ	6.57								
9F	A	1646.4	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	B	2336.8								
	C	896.7								
	sum	4879.9								
	Ｗｉ/Ａ	6.78								
8F	A	1670.5	20549.9	0.370	1.678	0.244		5016.3	0.0	5016.3
	B	2360.9								
	C	904.4								
	sum	4935.8								
	Ｗｉ/Ａ	6.86								
7F	A	1670.5	25485.7	0.459	1.542	0.224		5714.8	0.0	5714.8
	B	2360.9								
	C	904.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	sum	4935.8	25485.7	0.459	1.542	0.224		5714.8	0.0	5714.8
	Wi/A	6.86								
6F	A	1682.3	30444.7	0.548	1.427	0.208		6320.4	0.0	6320.4
	B	2372.4								
	C	904.4								
	sum	4959.1								
	Wi/A	6.89								
5F	A	1688.8	35416.8	0.638	1.327	0.193		6837.4	0.0	6837.4
	B	2378.9								
	C	904.4								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
4F	A	1688.8	40388.8	0.727	1.237	0.180		7268.5	0.0	7268.5
	B	2378.9								
	C	904.4								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
3F	A	1712.1	45425.4	0.818	1.153	0.168		7620.7	0.0	7620.7
	B	2408.6								
	C	915.8								
	sum	5036.6								
	Wi/A	7.00								
2F	A	1717.4	50478.4	0.909	1.075	0.156		7890.9	0.0	7890.9
	B	2413.9								
	C	921.7								
	sum	5052.9								
	Wi/A	7.02								
1F	A	1726.2	55551.5	1.000	1.000	0.145		8080.2	0.0	8080.2
	B	2417.5								
	C	929.5								
	sum	5073.1								
	Wi/A	7.05								
基礎	A	3775.4	67041.0		K=0.1000 (H=0.00)		1148.958	9229.2	0.0	9229.2
	B	5108.1								
	C	2606.2								
	sum	11489.6								
	Wi/A	15.96								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	1941.0	6005.1	0.108	2.561	0.373		2237.2	0.0	2237.2
	B	2921.8								
	C	1142.2								
	sum	6005.1								
	Wi/A	8.34								
10F	A	1579.9	10734.2	0.193	2.108	0.307		3291.3	0.0	3291.3
	B	2271.0								
	C	878.3								
	sum	4729.2								
	Wi/A	6.57								
9F	A	1646.4	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	B	2336.8								
	C	896.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	4879.9	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	Wi/A	6.78								
8F	A	1670.5	20549.9	0.370	1.678	0.244		5016.3	0.0	5016.3
	B	2360.9								
	C	904.4								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
7F	A	1670.5	25485.7	0.459	1.542	0.224		5714.8	0.0	5714.8
	B	2360.9								
	C	904.4								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
6F	A	1682.3	30444.7	0.548	1.427	0.208		6320.4	0.0	6320.4
	B	2372.4								
	C	904.4								
	sum	4959.1								
	Wi/A	6.89								
5F	A	1688.8	35416.8	0.638	1.327	0.193		6837.4	0.0	6837.4
	B	2378.9								
	C	904.4								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
4F	A	1688.8	40388.8	0.727	1.237	0.180		7268.5	0.0	7268.5
	B	2378.9								
	C	904.4								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
3F	A	1712.1	45425.4	0.818	1.153	0.168		7620.7	0.0	7620.7
	B	2408.6								
	C	915.8								
	sum	5036.6								
	Wi/A	7.00								
2F	A	1717.4	50478.4	0.909	1.075	0.156		7890.9	0.0	7890.9
	B	2413.9								
	C	921.7								
	sum	5052.9								
	Wi/A	7.02								
1F	A	1726.2	55551.5	1.000	1.000	0.145		8080.2	0.0	8080.2
	B	2417.5								
	C	929.5								
	sum	5073.1								
	Wi/A	7.05								
基礎	A	3775.4	67041.0		K=0.1000 (H=0.00)		1148.958	9229.2	0.0	9229.2
	B	5108.1								
	C	2606.2								
	sum	11489.6								
	Wi/A	15.96								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 44.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	635.8	6005.1	0.108	2.561	0.373		2237.2	0.0	2237.2
	2	1183.4								
	3	1183.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	4	1183.4	6005.1	0.108	2.561	0.373		2237.2	0.0	2237.2
	5	1183.4								
	6	635.8								
	sum	6005.1								
	Wi/A	8.34								
10F	1	505.2	10734.2	0.193	2.108	0.307		3291.3	0.0	3291.3
	2	935.1								
	3	998.8								
	4	924.2								
	5	860.5								
	6	505.2								
	sum	4729.2								
	Wi/A	6.57								
9F	1	517.2	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	2	966.8								
	3	1030.5								
	4	955.9								
	5	892.2								
	6	517.2								
	sum	4879.9								
	Wi/A	6.78								
8F	1	526.5	20549.9	0.370	1.678	0.244		5016.3	0.0	5016.3
	2	976.1								
	3	1039.8								
	4	965.2								
	5	901.5								
	6	526.5								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
7F	1	526.5	25485.7	0.459	1.542	0.224		5714.8	0.0	5714.8
	2	976.1								
	3	1039.8								
	4	965.2								
	5	901.5								
	6	526.5								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
6F	1	531.6	30444.7	0.548	1.427	0.208		6320.4	0.0	6320.4
	2	981.0								
	3	1041.5								
	4	966.9								
	5	906.4								
	6	531.6								
	sum	4959.1								
	Wi/A	6.89								
5F	1	533.8	35416.8	0.638	1.327	0.193		6837.4	0.0	6837.4
	2	983.2								
	3	1043.7								
	4	969.1								
	5	908.6								
	6	533.8								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
4F	1	533.8	40388.8	0.727	1.237	0.180		7268.5	0.0	7268.5
	2	983.2								
	3	1043.7								
	4	969.1								
	5	908.6								
	6	533.8								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
3F	1	545.5	45425.4	0.818	1.153	0.168		7620.7	0.0	7620.7
	2	998.0								
	3	1049.4								
	4	974.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
3F	5	923.4	45425.4	0.818	1.153	0.168		7620.7	0.0	7620.7
	6	545.5								
	sum	5036.6								
	Wi/A	7.00								
2F	1	548.2	50478.4	0.909	1.075	0.156		7890.9	0.0	7890.9
	2	1000.7								
	3	1052.2								
	4	977.6								
	5	926.1								
	6	548.2								
	sum	5052.9								
	Wi/A	7.02								
1F	1	553.1	55551.5	1.000	1.000	0.145		8080.2	0.0	8080.2
	2	1003.3								
	3	1054.8								
	4	980.2								
	5	928.7								
	6	553.1								
	sum	5073.1								
	Wi/A	7.05								
基礎	1	1436.2	67041.0		K=0.1000 (H=0.00)		1148.958	9229.2	0.0	9229.2
	2	2154.3								
	3	2154.3								
	4	2154.3								
	5	2154.3								
	6	1436.2								
	sum	11489.6								
	Wi/A	15.96								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 44.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	635.8	6005.1	0.108	2.561	0.373		2237.2	0.0	2237.2
	2	1183.4								
	3	1183.4								
	4	1183.4								
	5	1183.4								
	6	635.8								
	sum	6005.1								
	Wi/A	8.34								
10F	1	505.2	10734.2	0.193	2.108	0.307		3291.3	0.0	3291.3
	2	935.1								
	3	998.8								
	4	924.2								
	5	860.5								
	6	505.2								
	sum	4729.2								
	Wi/A	6.57								
9F	1	517.2	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	2	966.8								
	3	1030.5								
	4	955.9								
	5	892.2								
	6	517.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	4879.9	15614.1	0.281	1.854	0.270		4211.5	0.0	4211.5
	Wi/A	6.78								
8F	1	526.5	20549.9	0.370	1.678	0.244		5016.3	0.0	5016.3
	2	976.1								
	3	1039.8								
	4	965.2								
	5	901.5								
	6	526.5								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
7F	1	526.5	25485.7	0.459	1.542	0.224		5714.8	0.0	5714.8
	2	976.1								
	3	1039.8								
	4	965.2								
	5	901.5								
	6	526.5								
	sum	4935.8								
	Wi/A	6.86								
6F	1	531.6	30444.7	0.548	1.427	0.208		6320.4	0.0	6320.4
	2	981.0								
	3	1041.5								
	4	966.9								
	5	906.4								
	6	531.6								
	sum	4959.1								
	Wi/A	6.89								
5F	1	533.8	35416.8	0.638	1.327	0.193		6837.4	0.0	6837.4
	2	983.2								
	3	1043.7								
	4	969.1								
	5	908.6								
	6	533.8								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
4F	1	533.8	40388.8	0.727	1.237	0.180		7268.5	0.0	7268.5
	2	983.2								
	3	1043.7								
	4	969.1								
	5	908.6								
	6	533.8								
	sum	4972.0								
	Wi/A	6.91								
3F	1	545.5	45425.4	0.818	1.153	0.168		7620.7	0.0	7620.7
	2	998.0								
	3	1049.4								
	4	974.9								
	5	923.4								
	6	545.5								
	sum	5036.6								
	Wi/A	7.00								
2F	1	548.2	50478.4	0.909	1.075	0.156		7890.9	0.0	7890.9
	2	1000.7								
	3	1052.2								
	4	977.6								
	5	926.1								
	6	548.2								
	sum	5052.9								
	Wi/A	7.02								
1F	1	553.1	55551.5	1.000	1.000	0.145		8080.2	0.0	8080.2
	2	1003.3								
	3	1054.8								
	4	980.2								
	5	928.7								
	6	553.1								
	sum	5073.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	7.05	55551.5	1.000	1.000	0.145		8080.2	0.0	8080.2
基礎	1	1436.2	67041.0		K=0.1000 (H=0.00)		1148.958	9229.2	0.0	9229.2
	2	2154.3								
	3	2154.3								
	4	2154.3								
	5	2154.3								
	6	1436.2								
	sum	11489.6								
	Wi/A	15.96								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

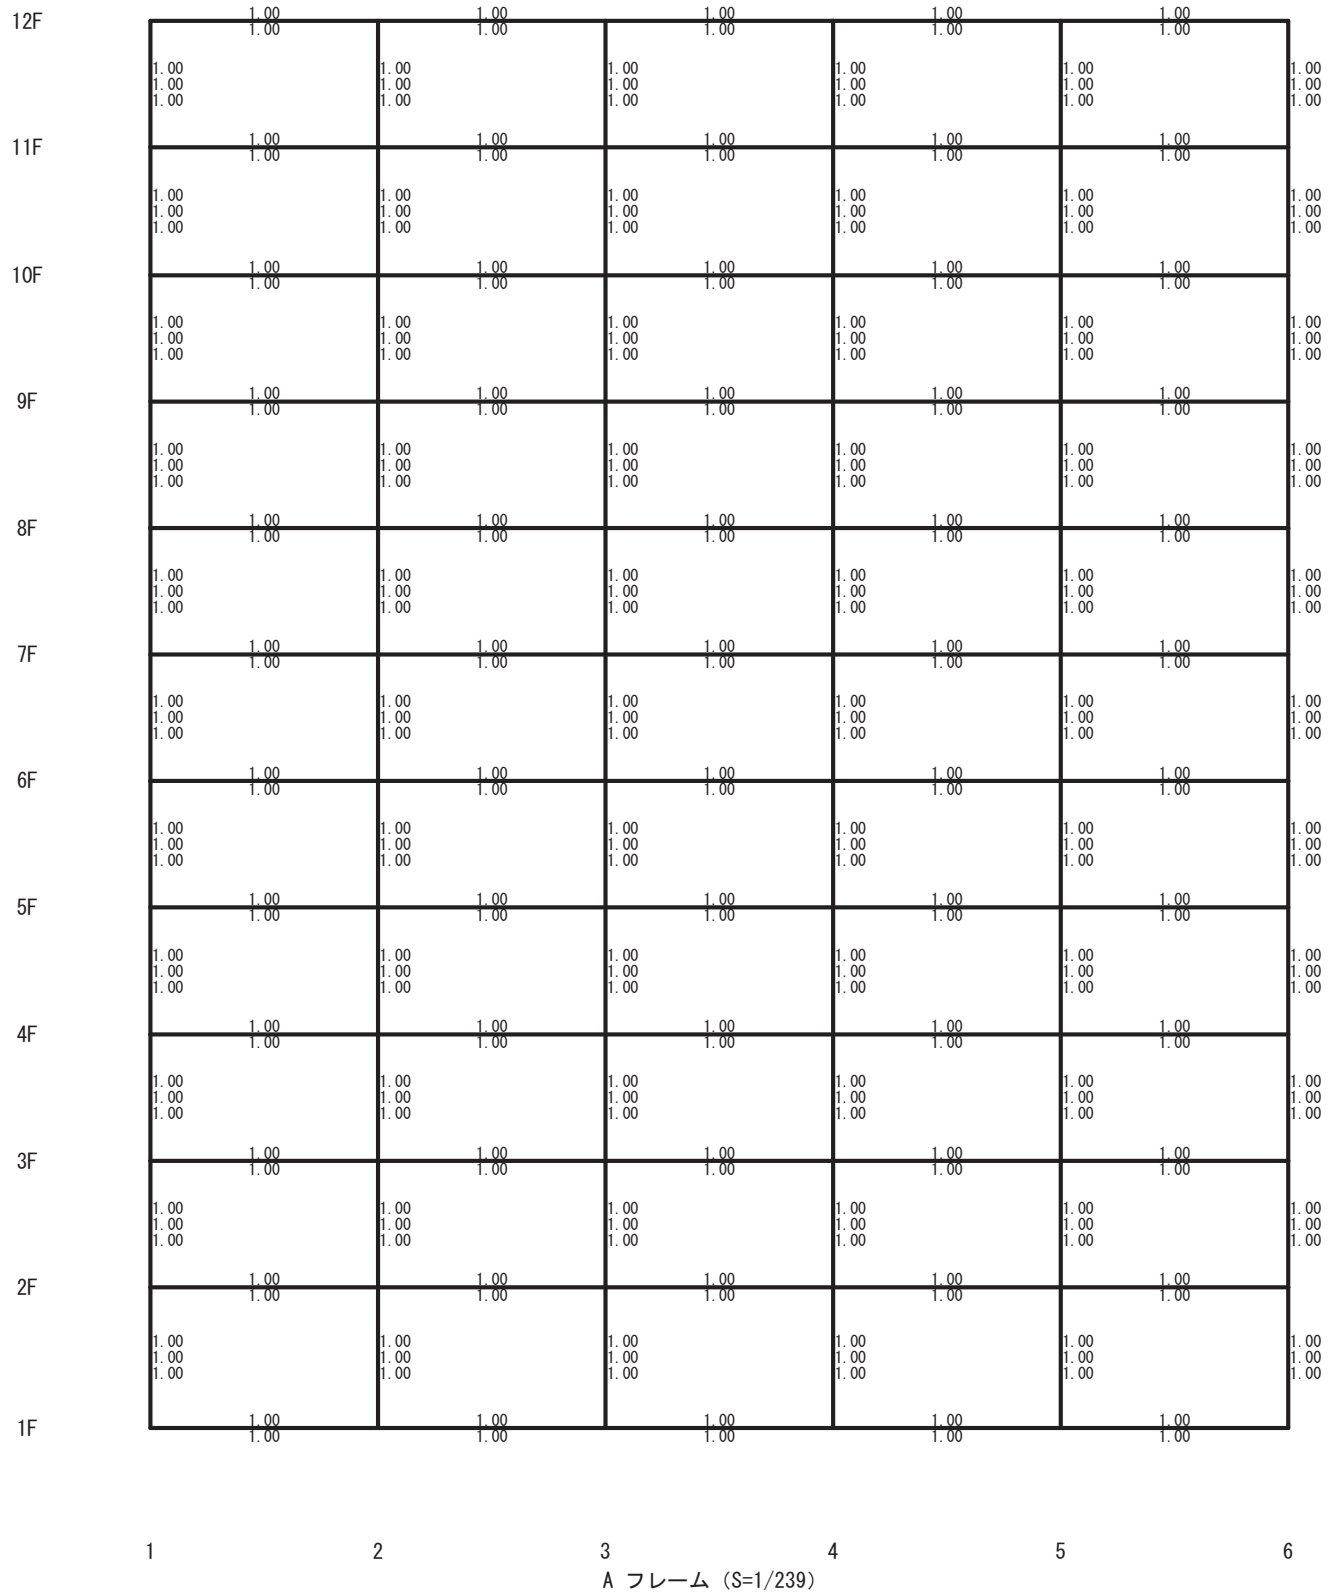

A フレーム (S=1/239)

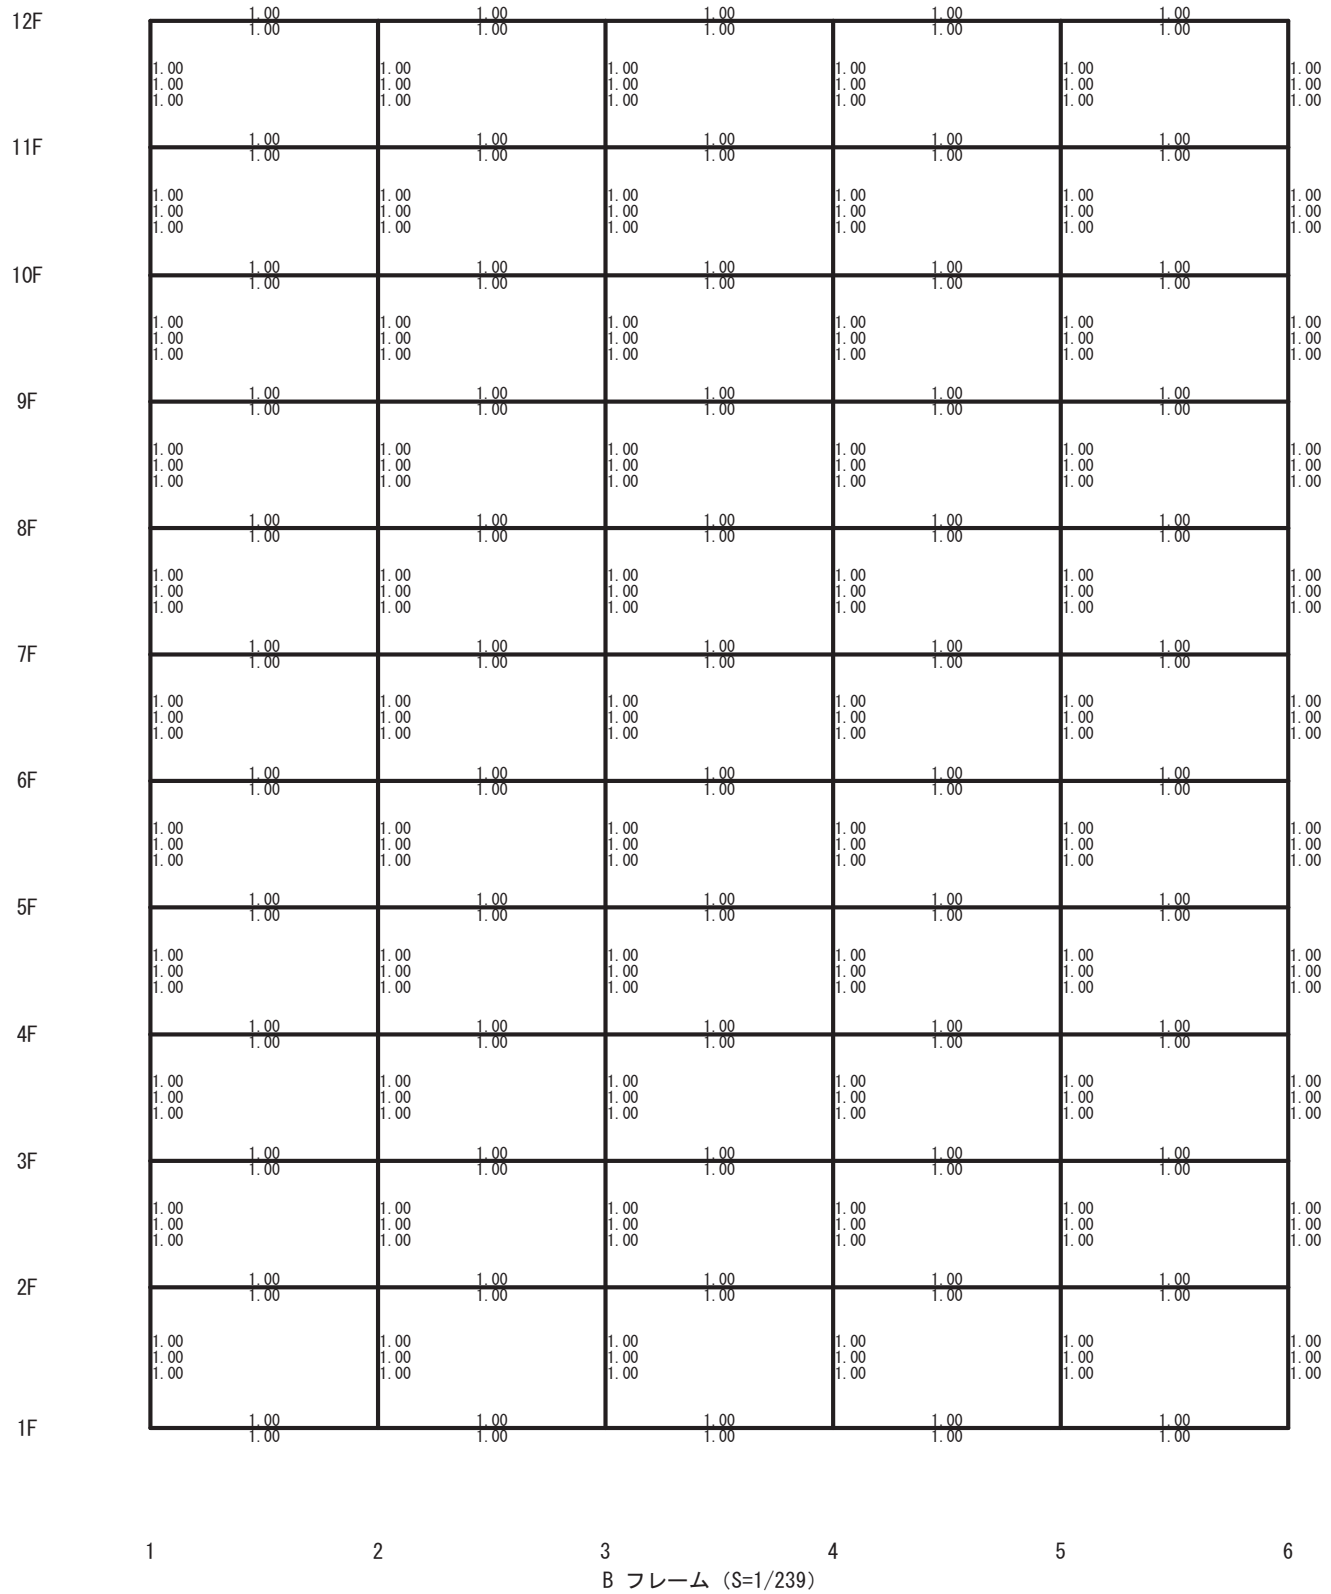

B フレーム (S=1/239)

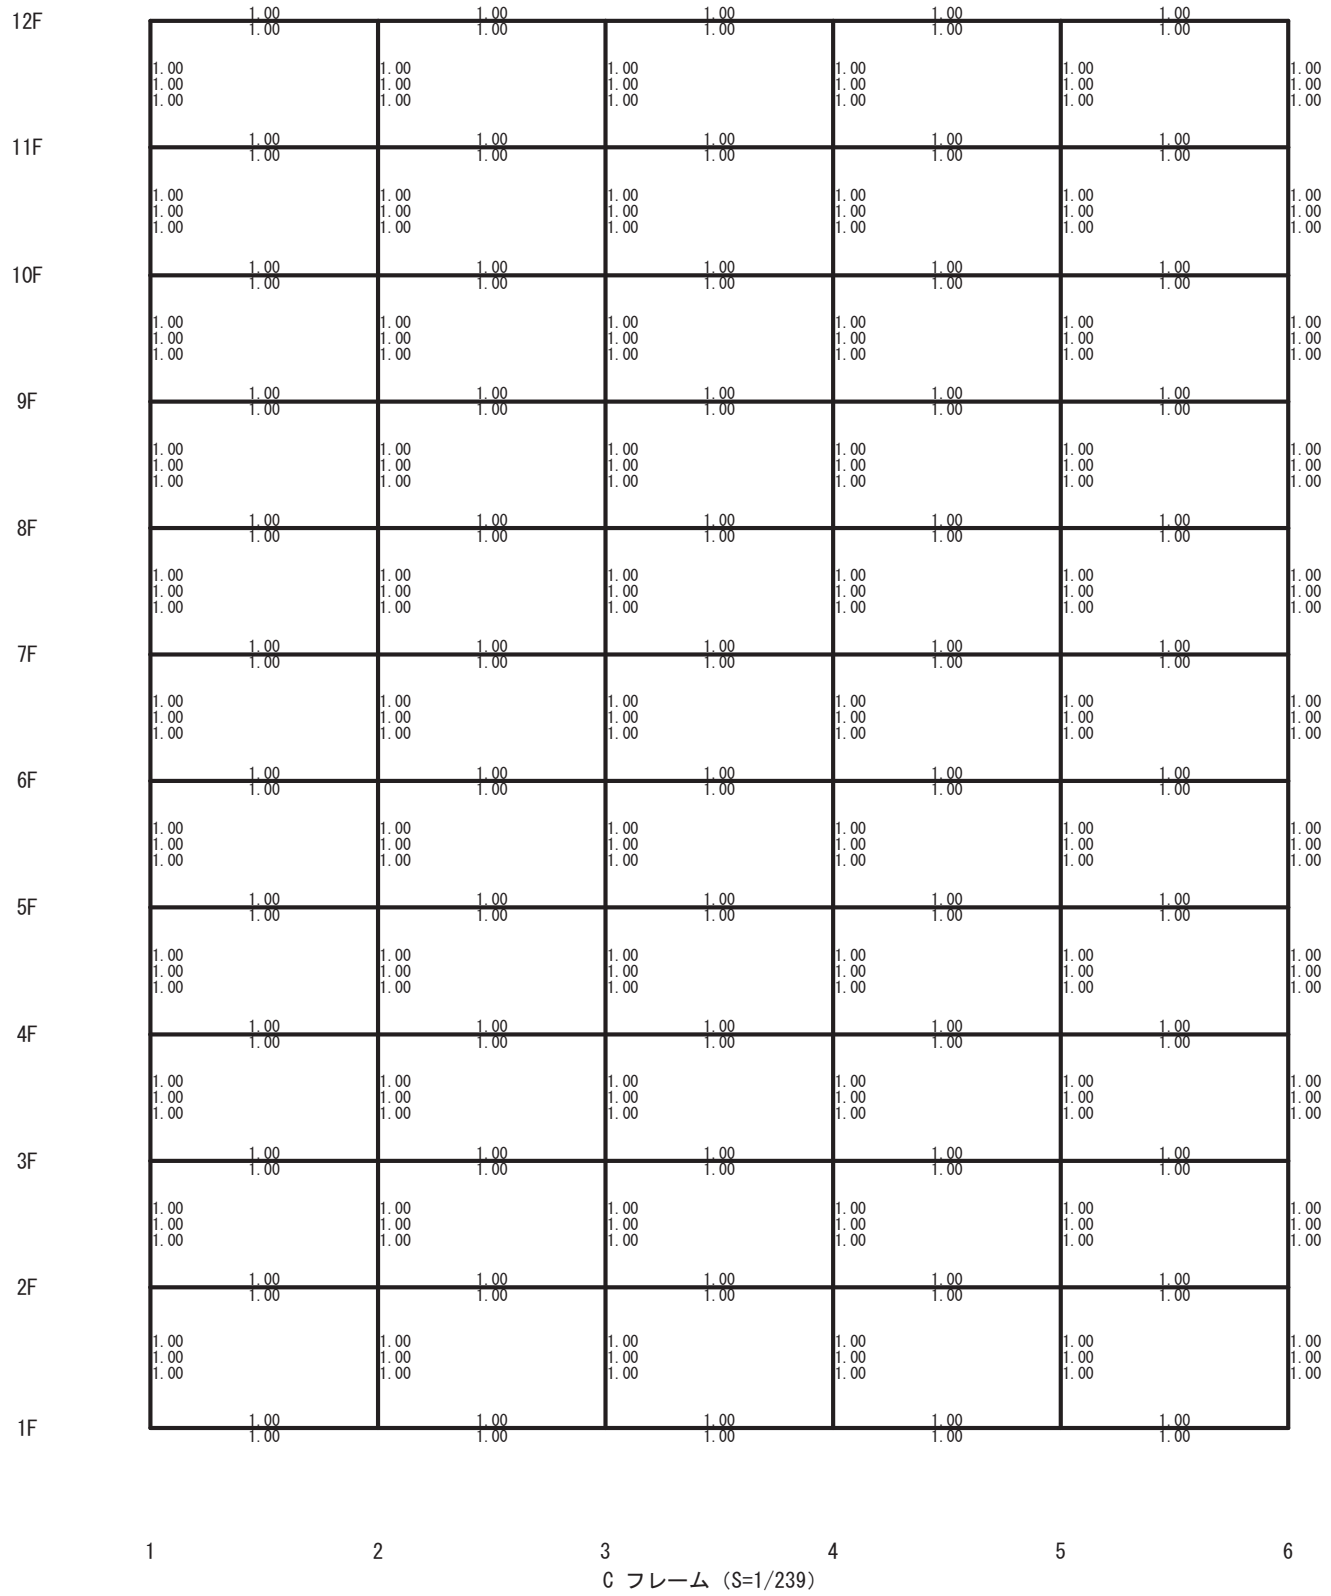

C フレーム (S=1/239)

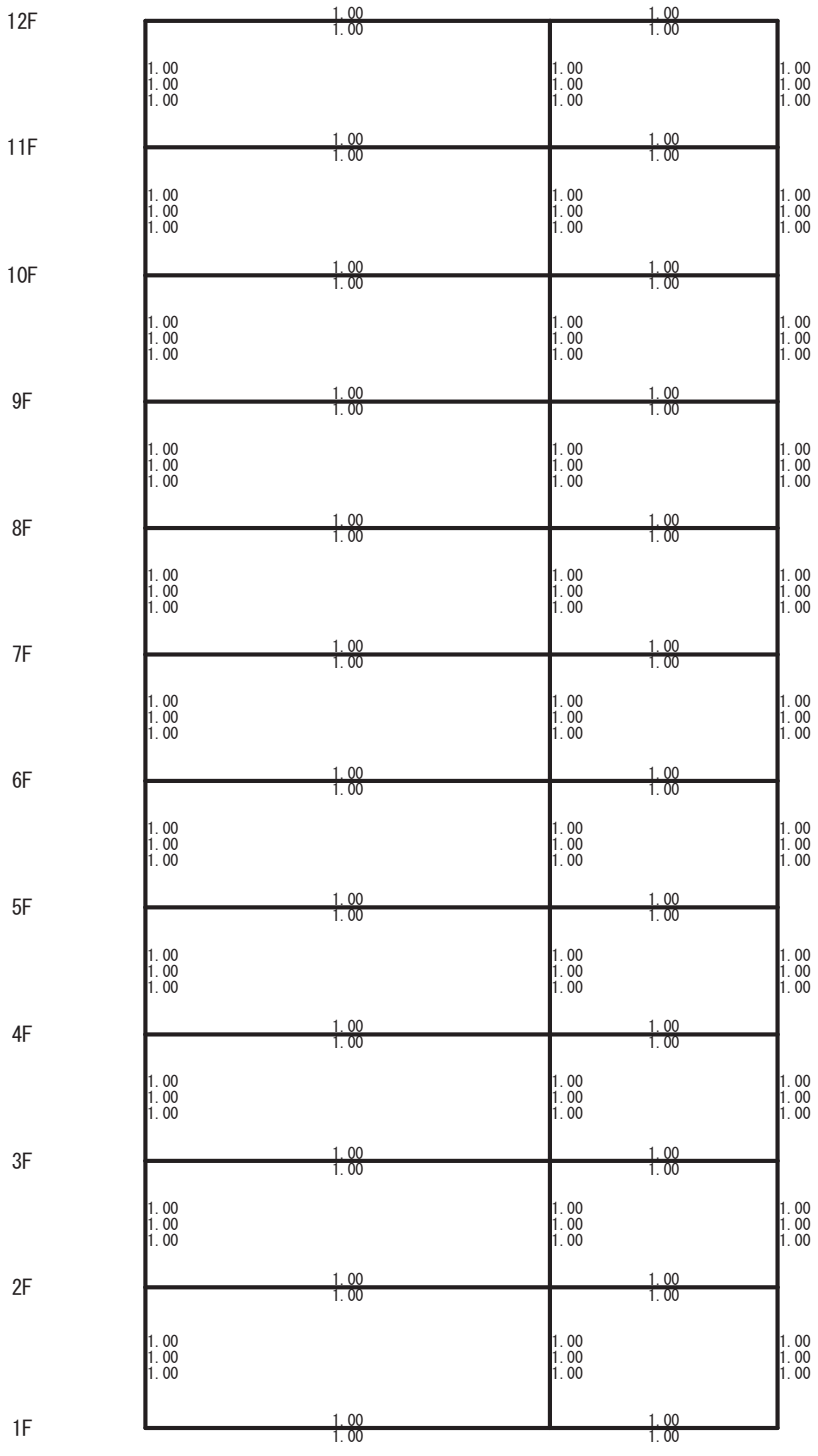

1 フレーム (S=1/239)

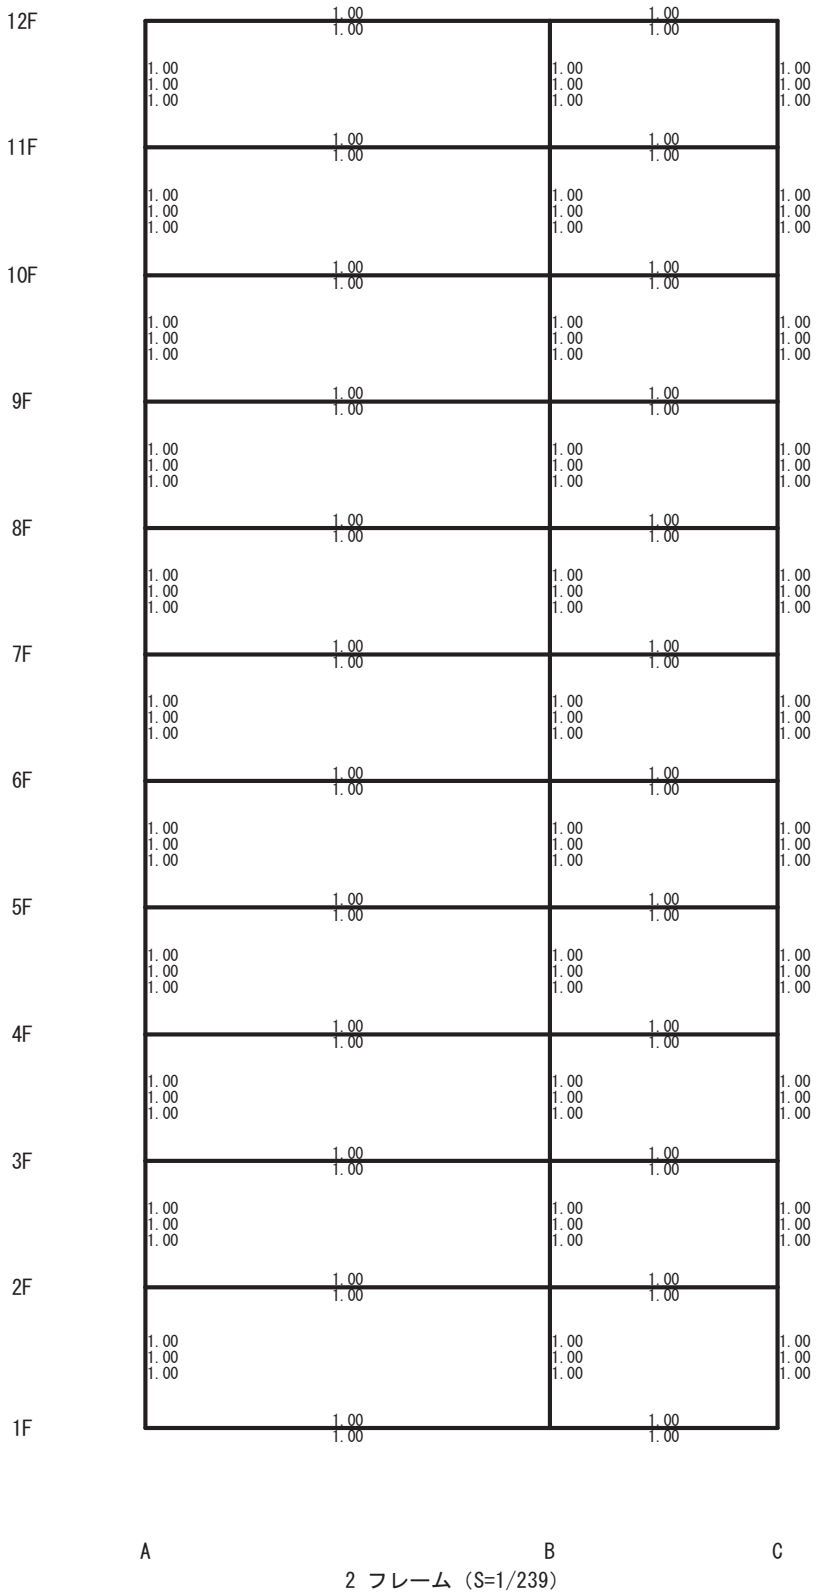

2 フレーム (S=1/239)

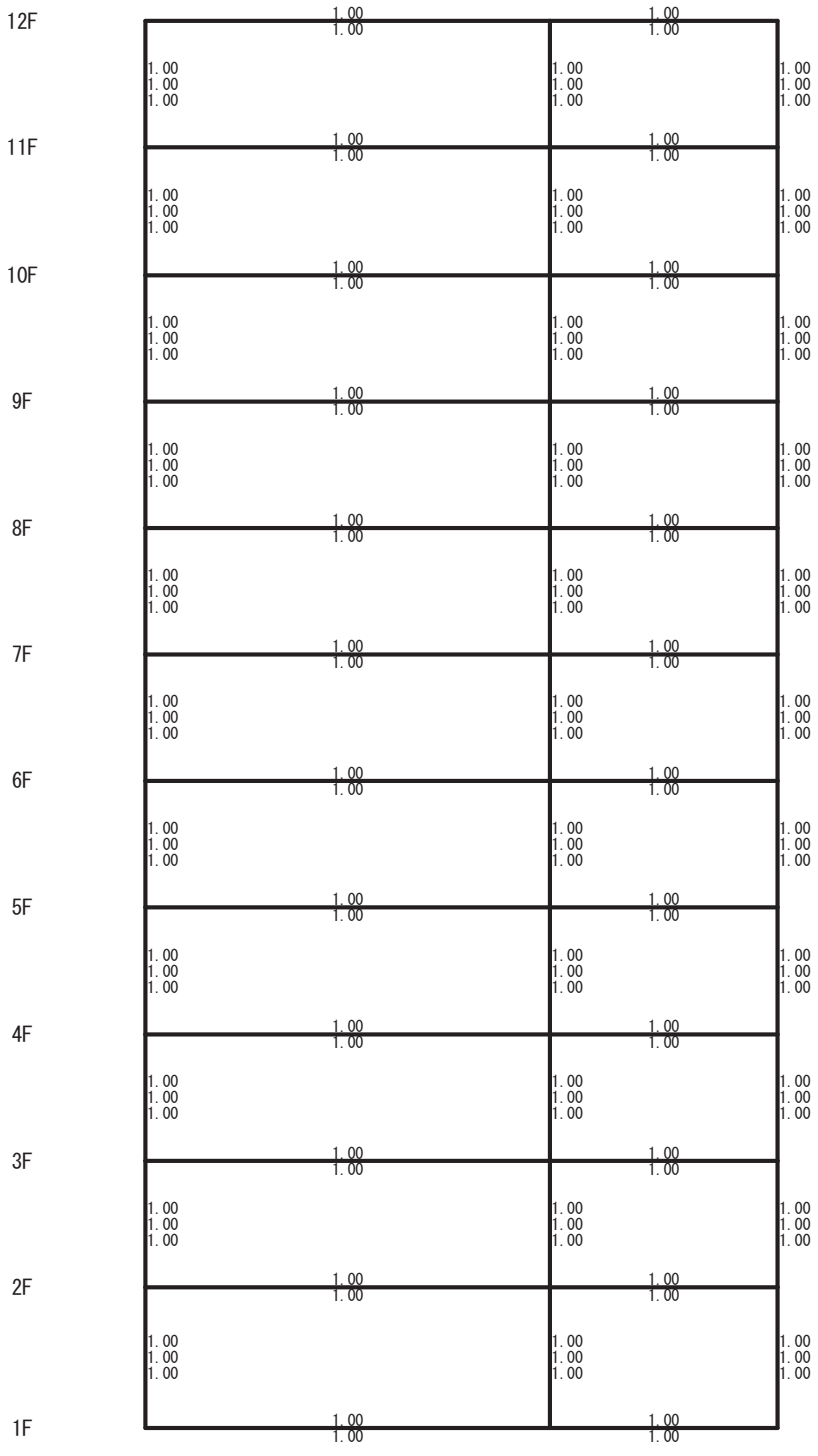

3 フレーム (S=1/239)

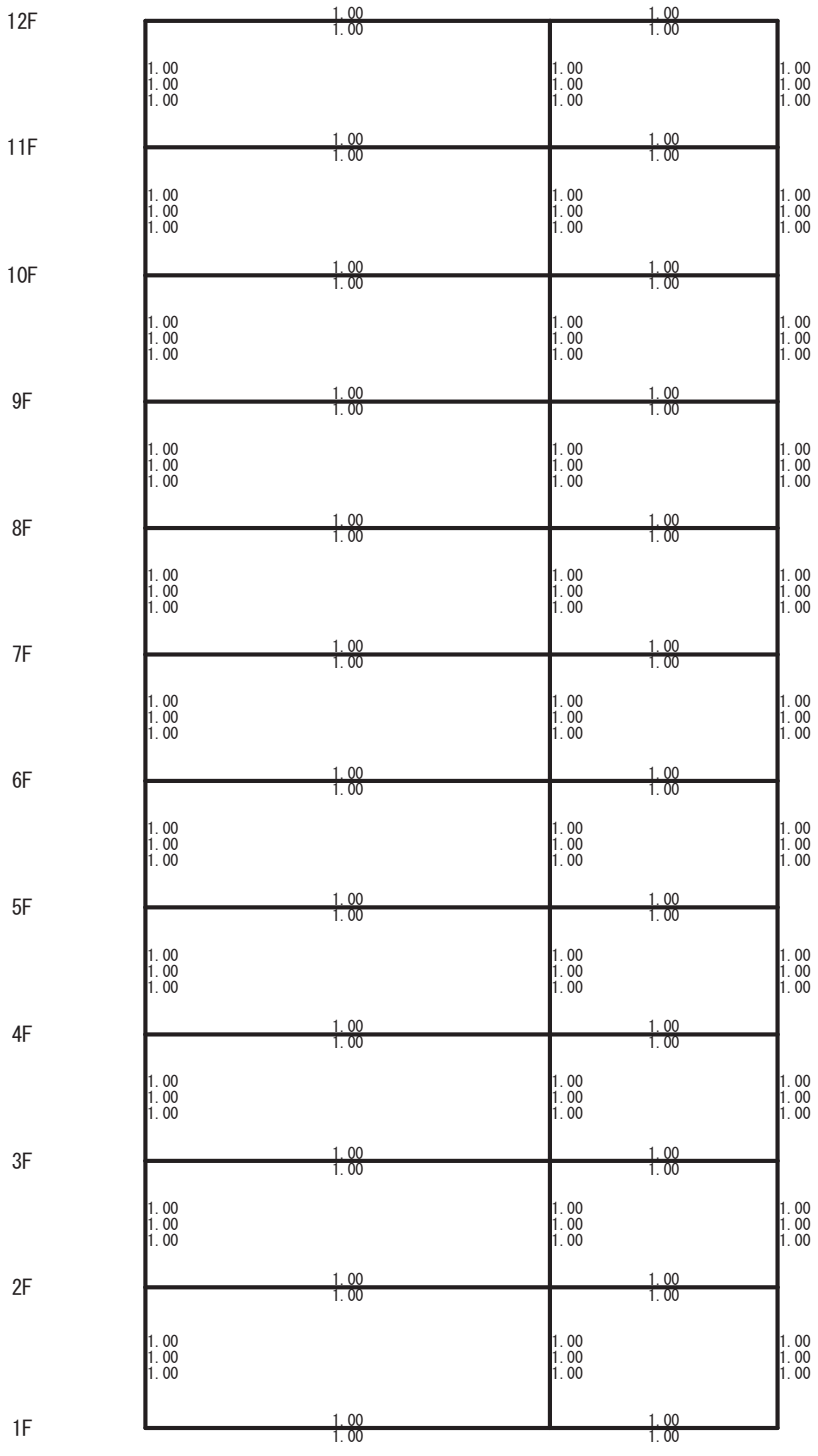

4 フレーム (S=1/239)

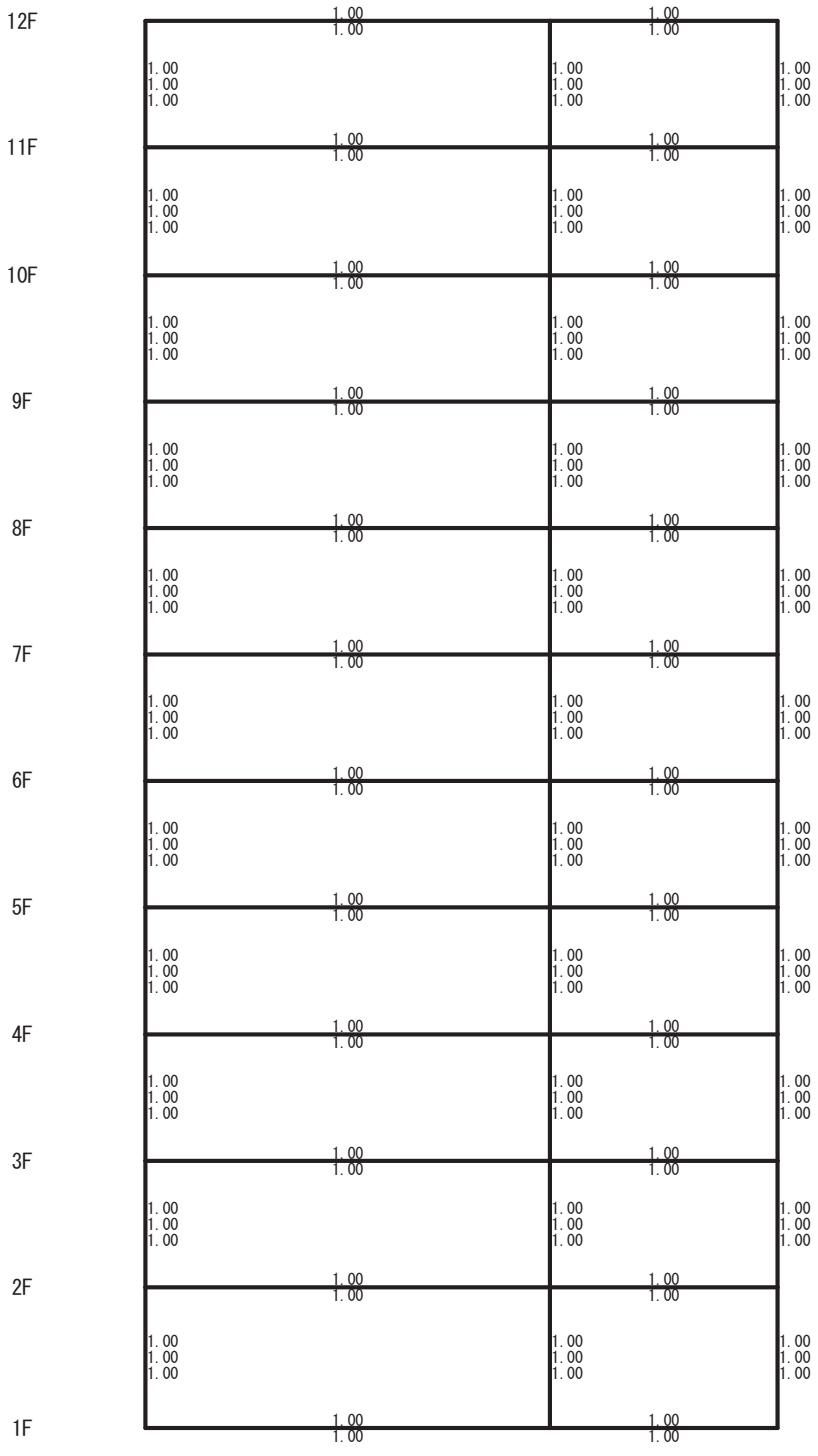

5 フレーム (S=1/239)

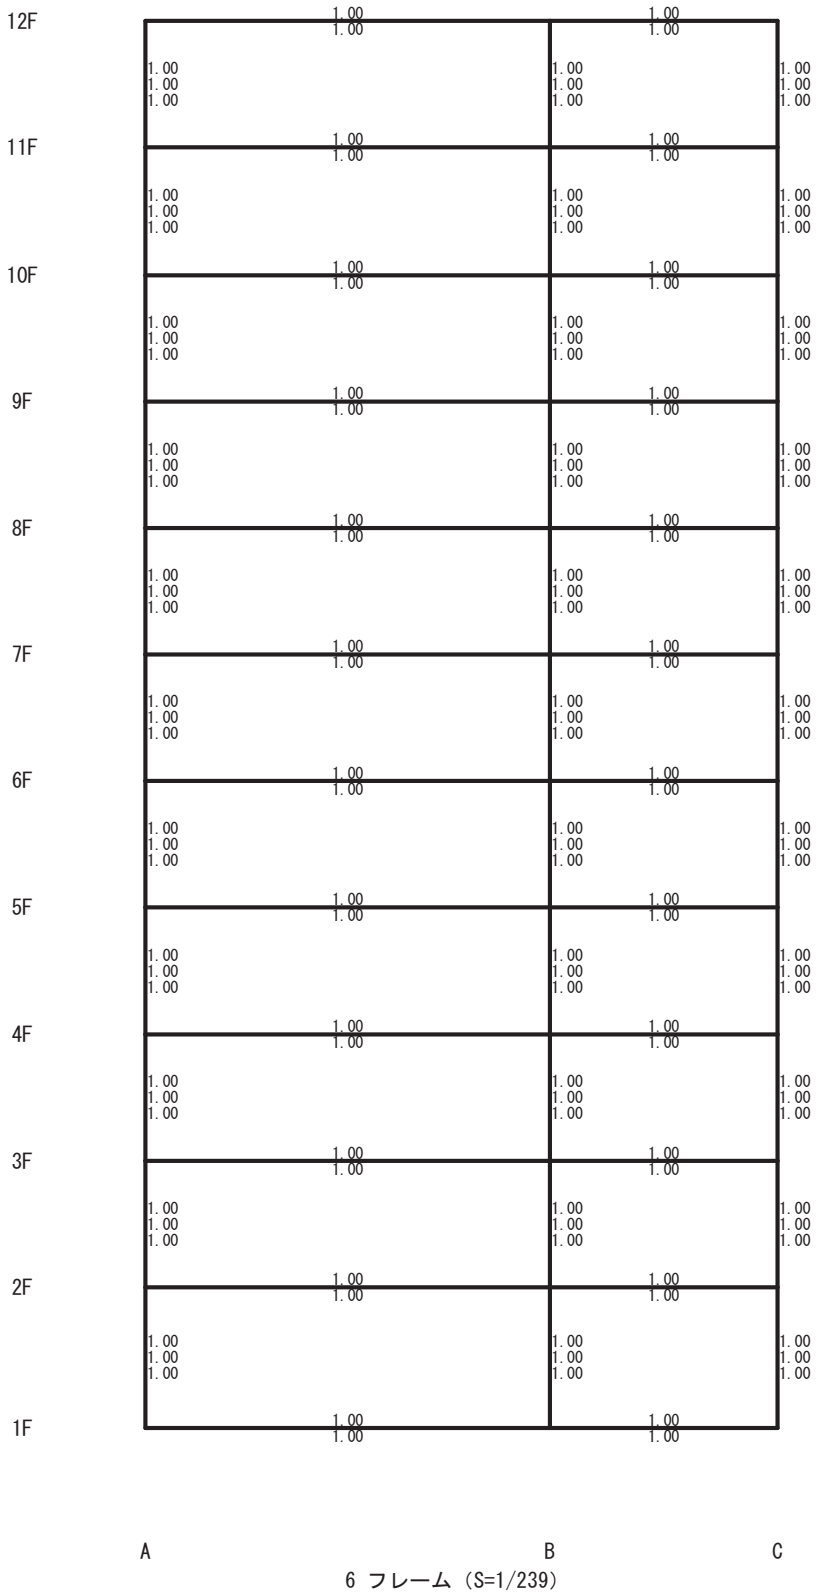

6 フレーム（S=1/239）

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

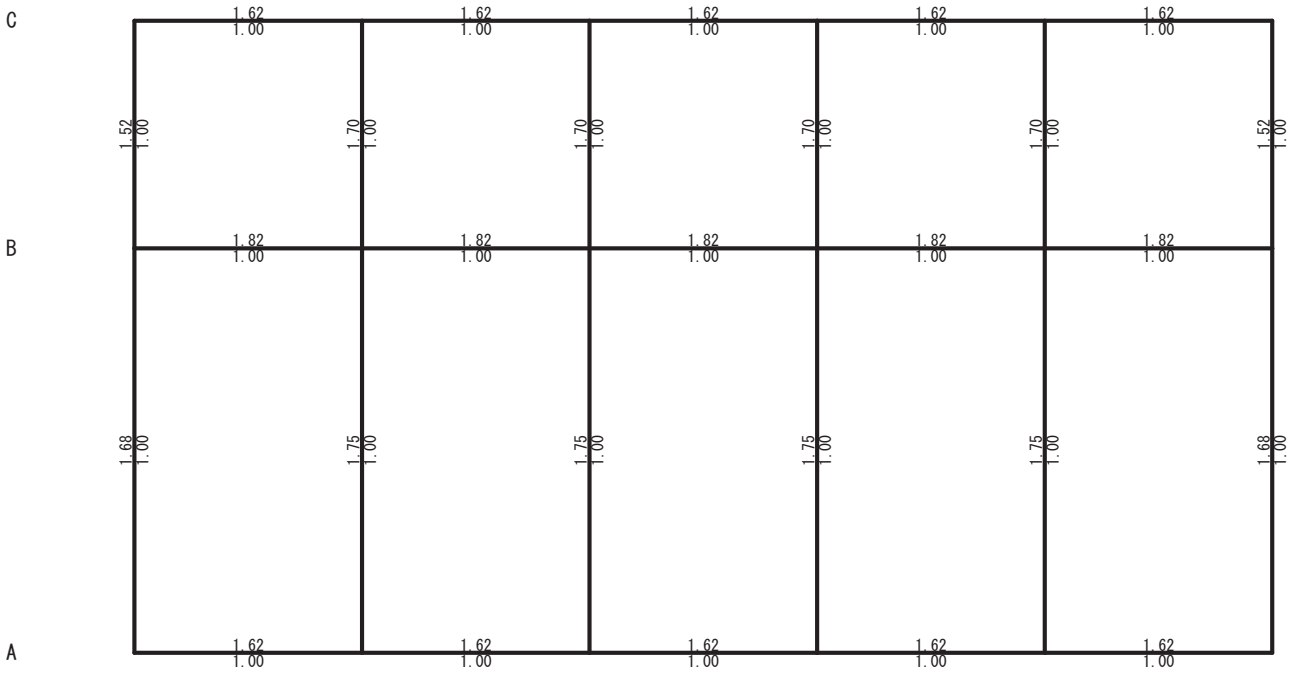

12F 層 (S=1/239)

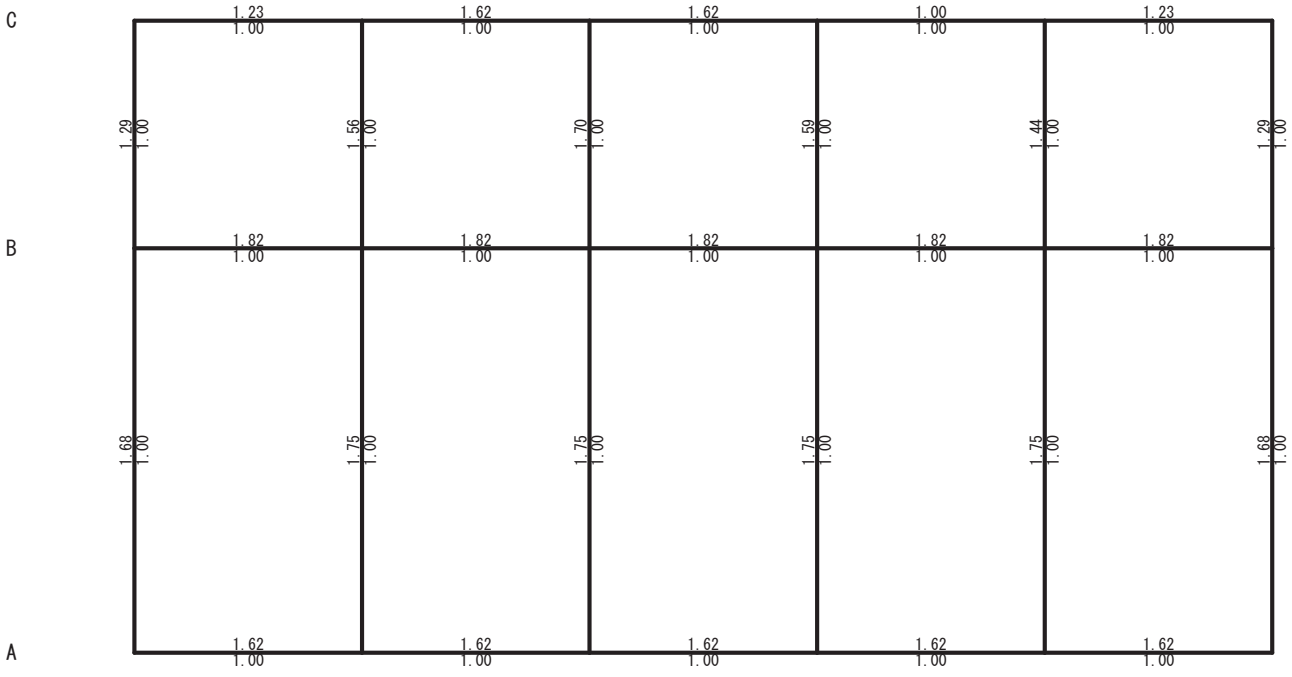

11F 層 (S=1/239)

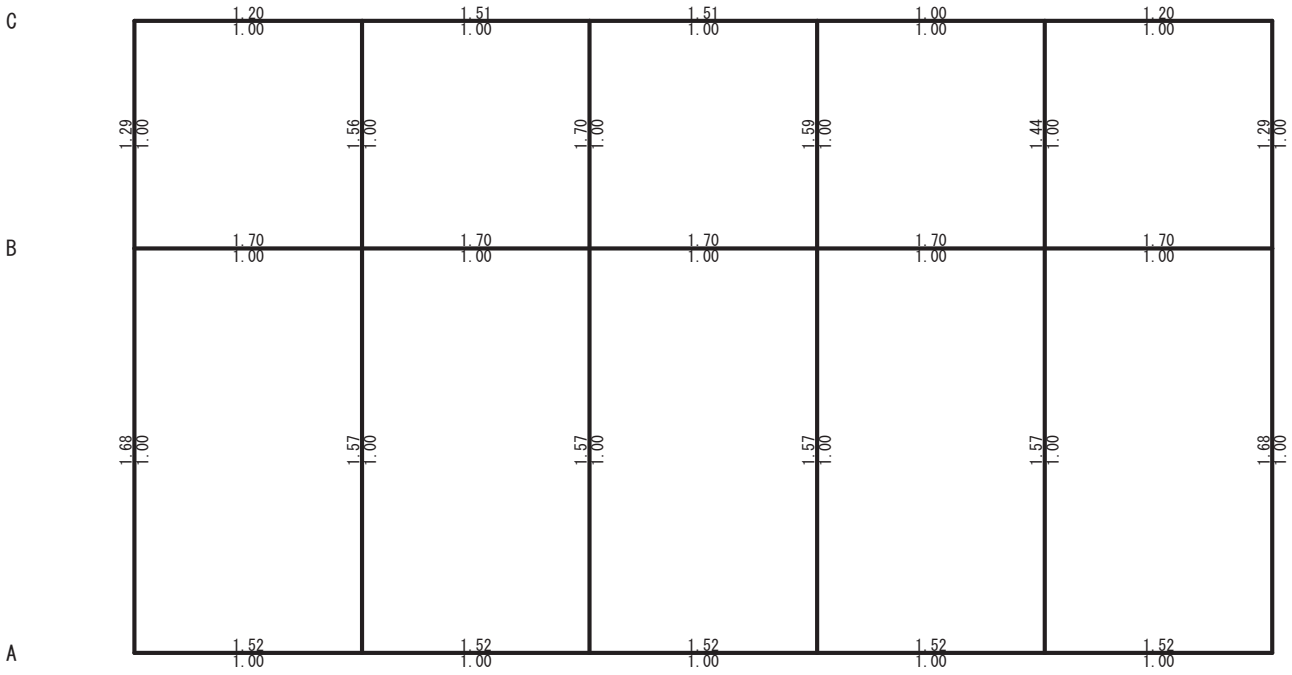

10F 層 (S=1/239)

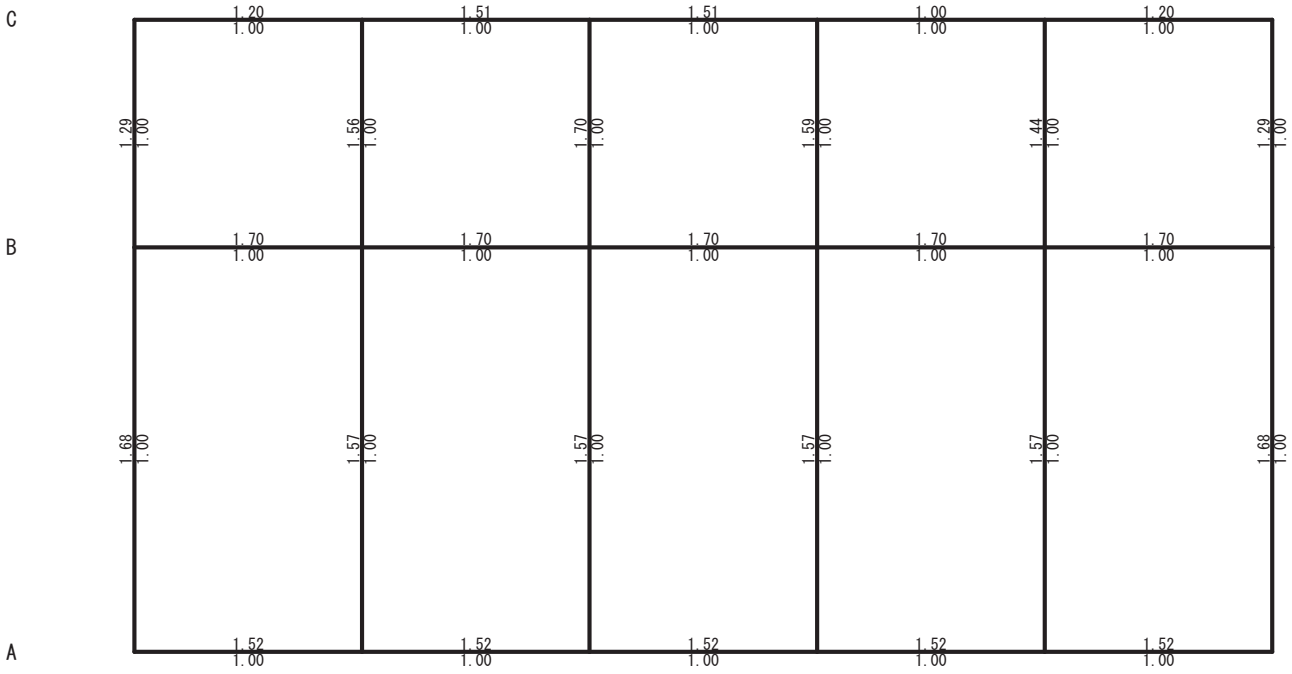

9F 層 (S=1/239)

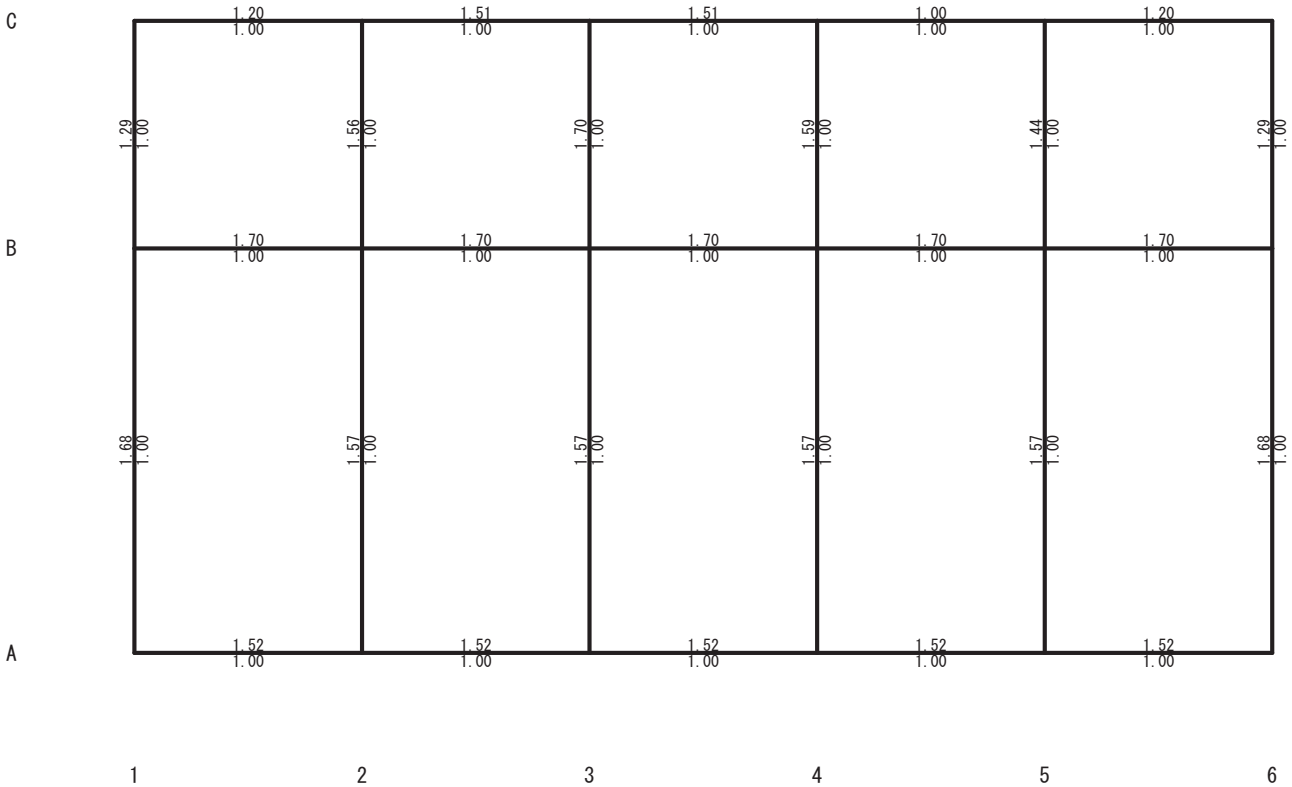

8F 層 (S=1/239)

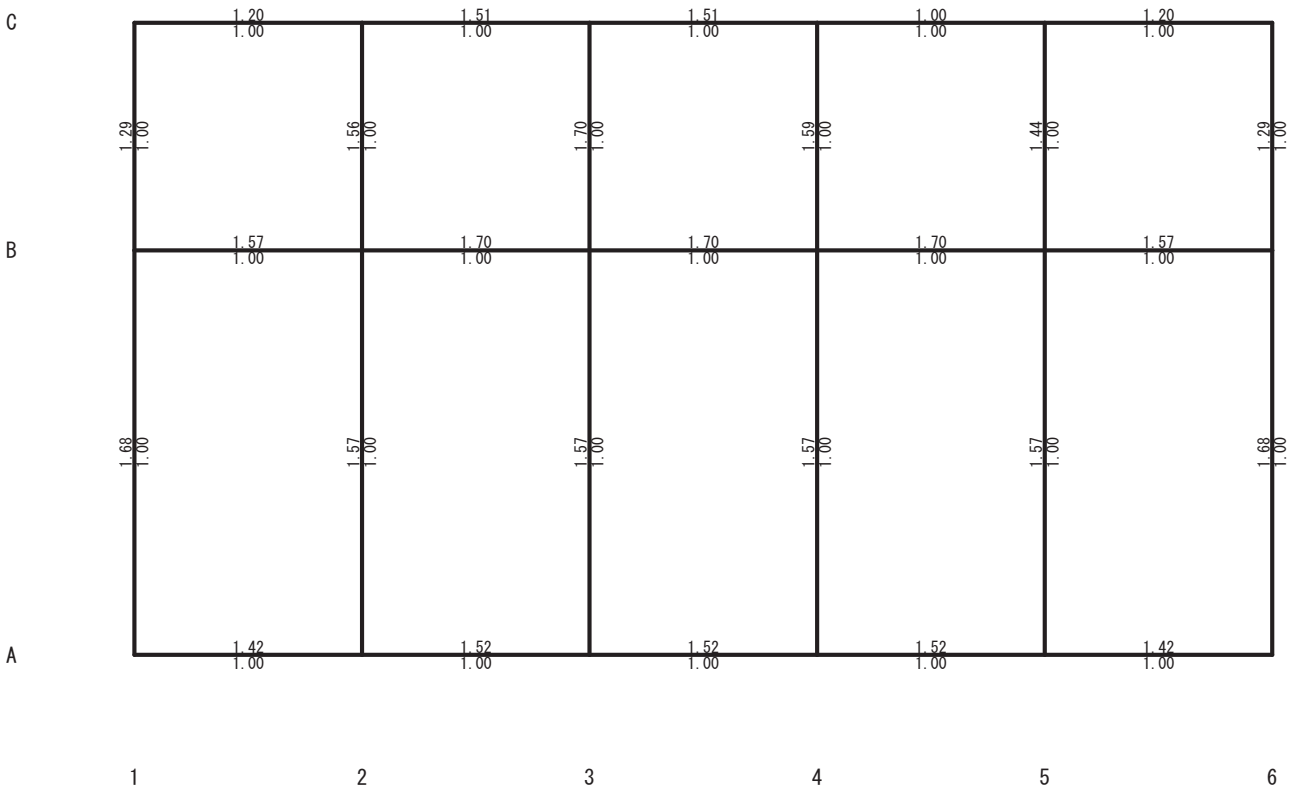

7F 層 (S=1/239)

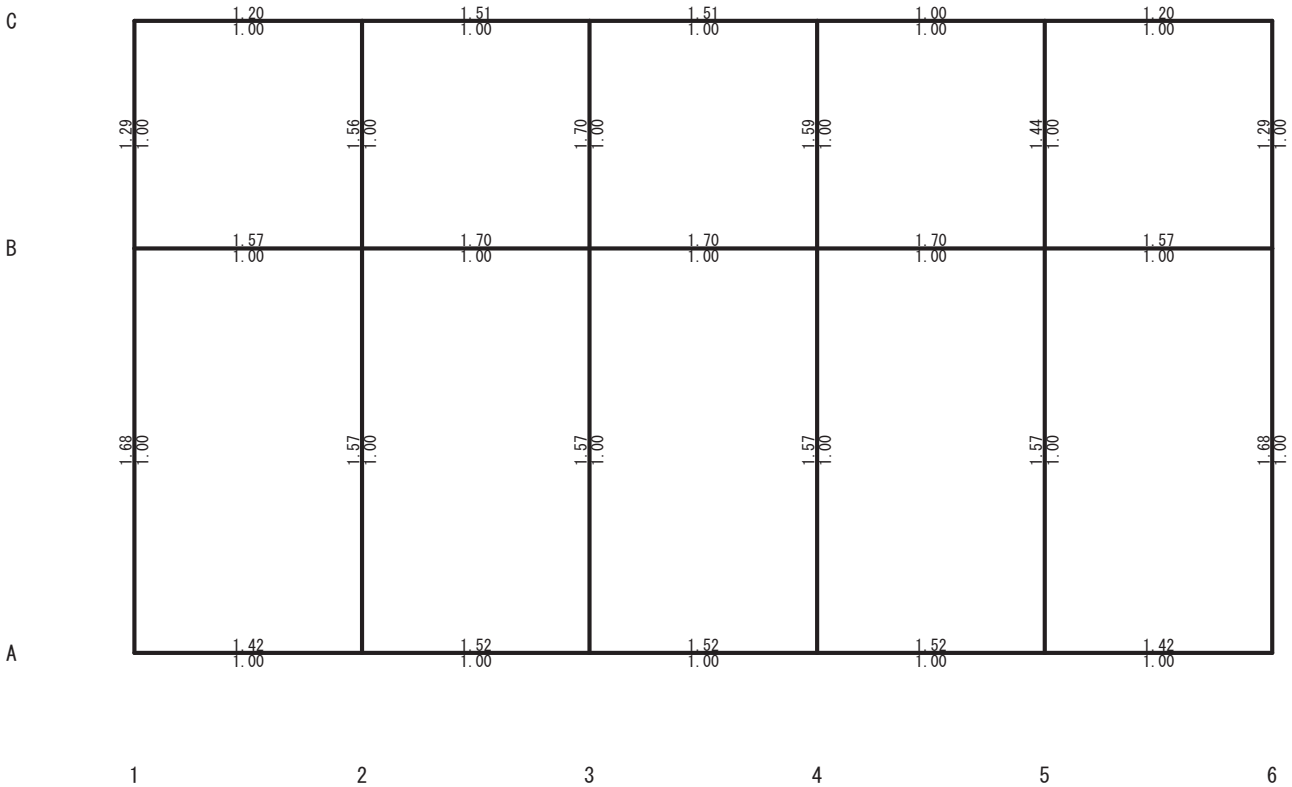

6F 層 (S=1/239)

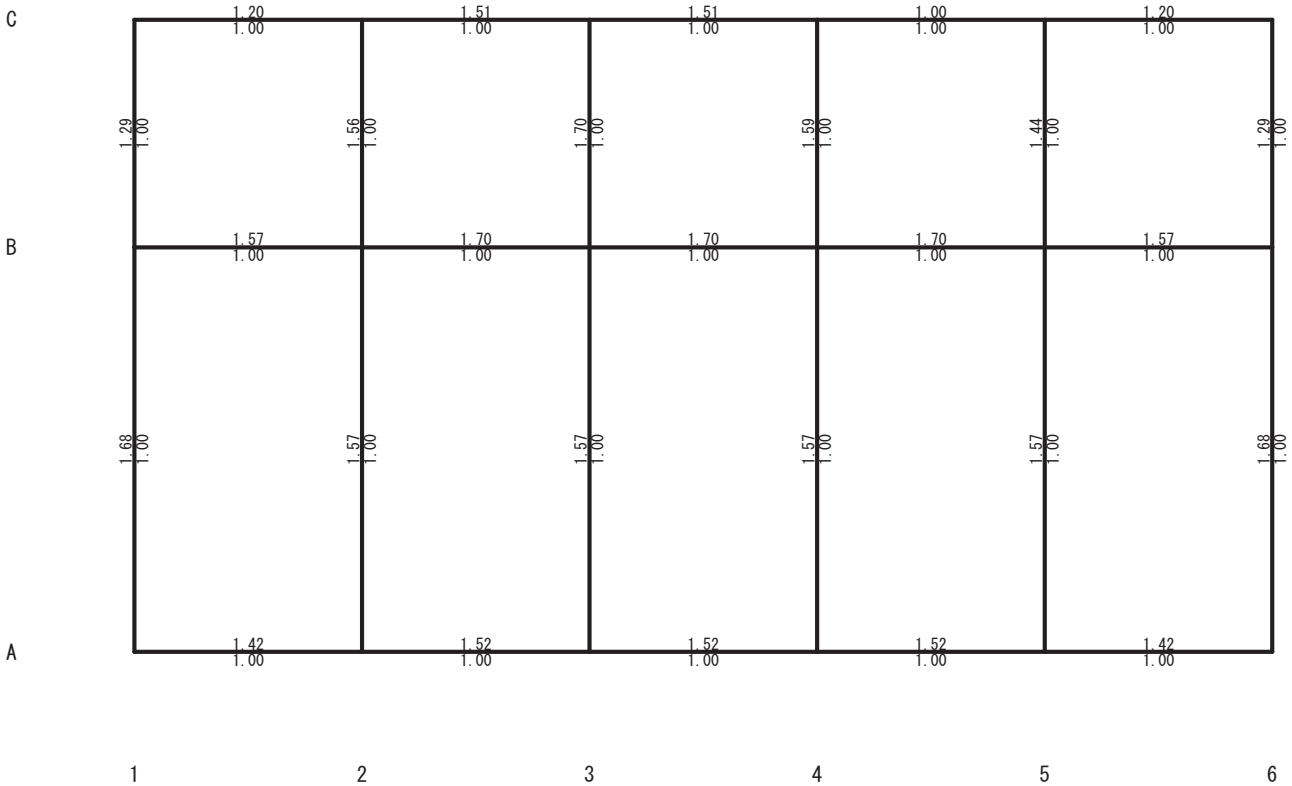

5F 層 (S=1/239)

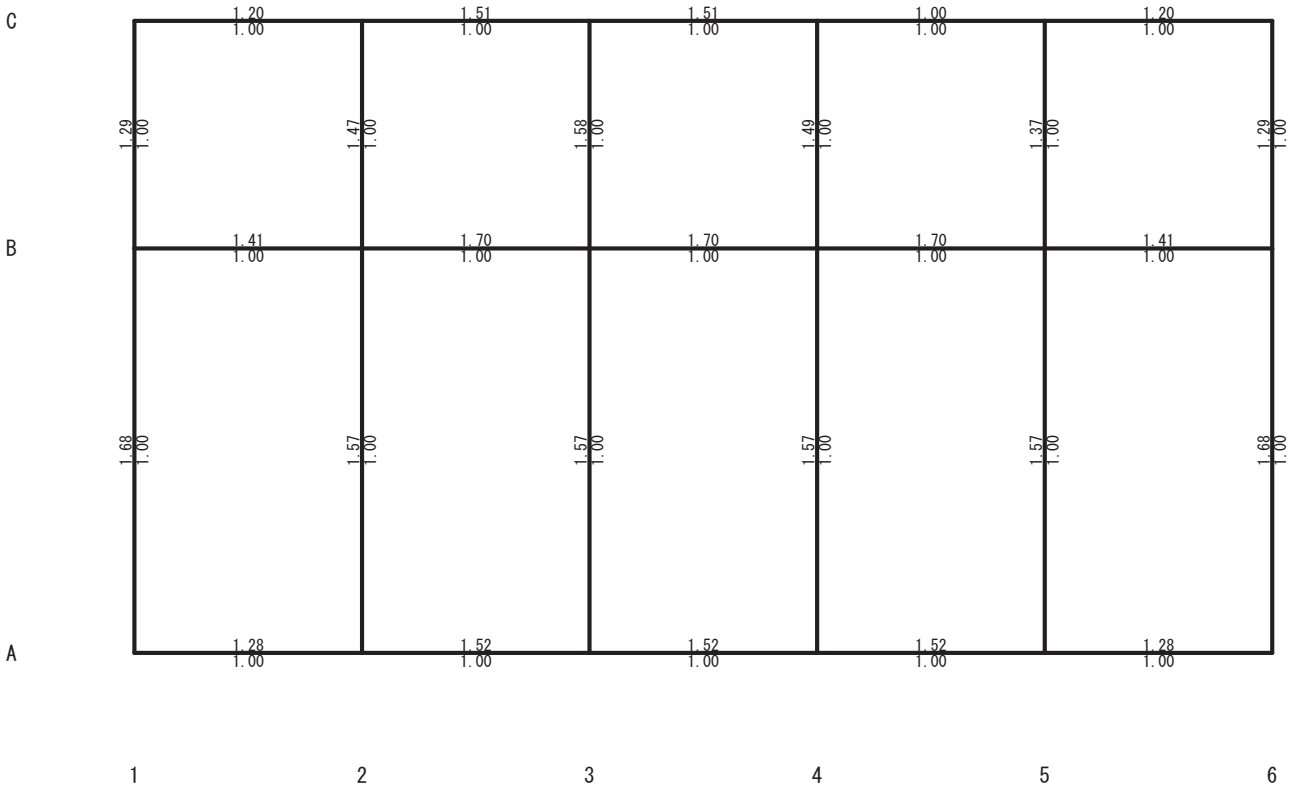

4F 層 (S=1/239)

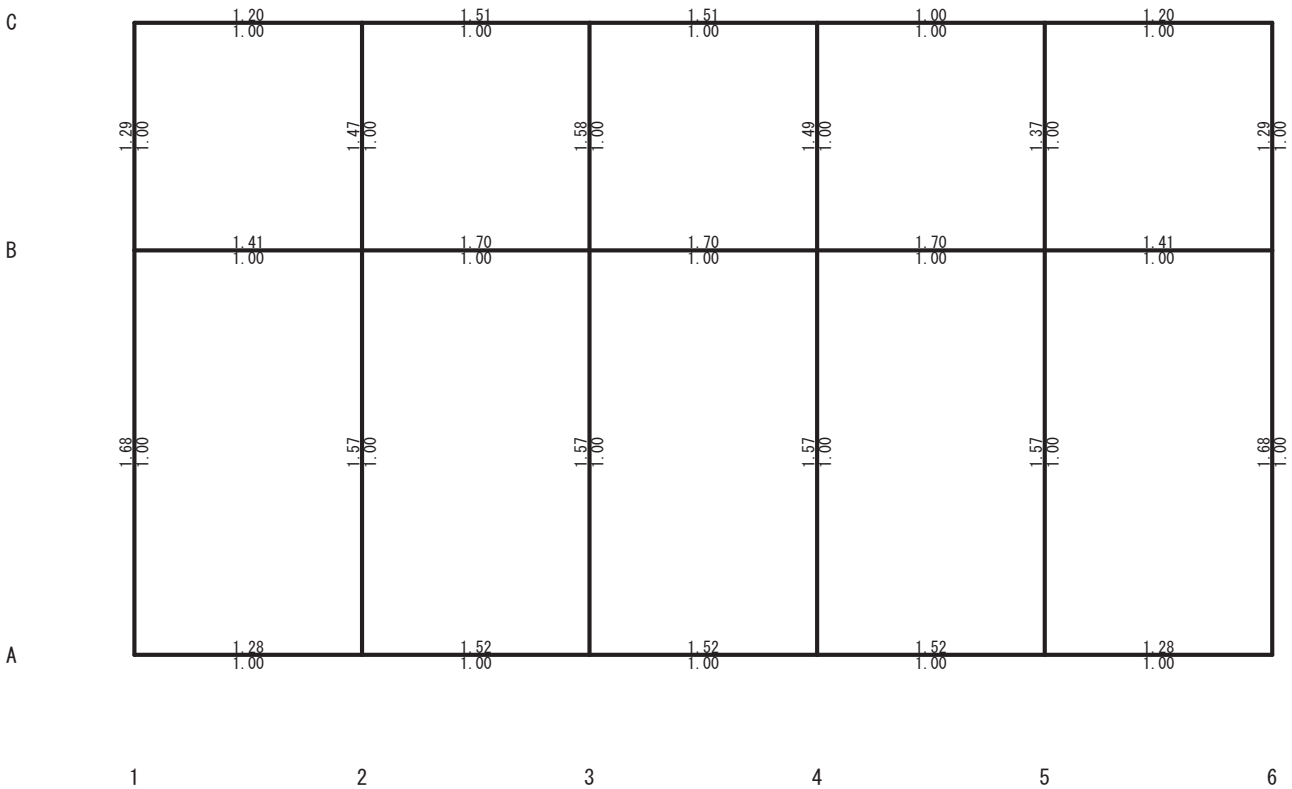

3F 層 (S=1/239)

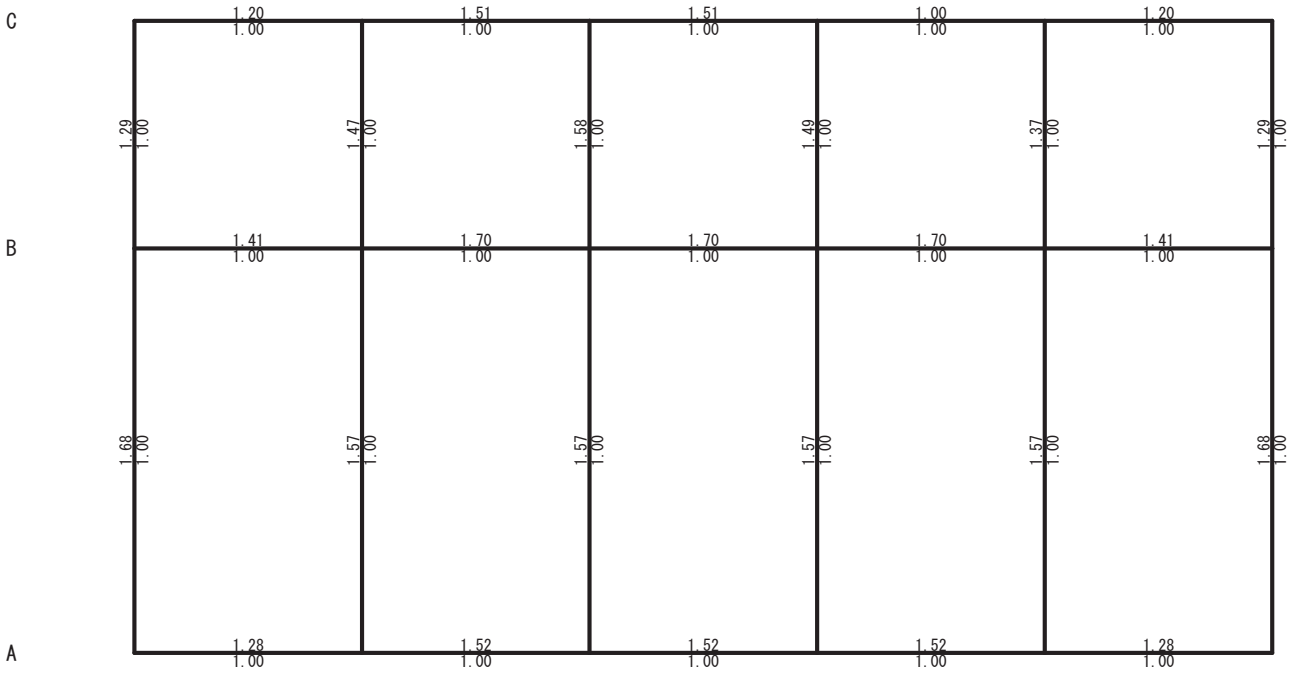

2F 層 (S=1/239)

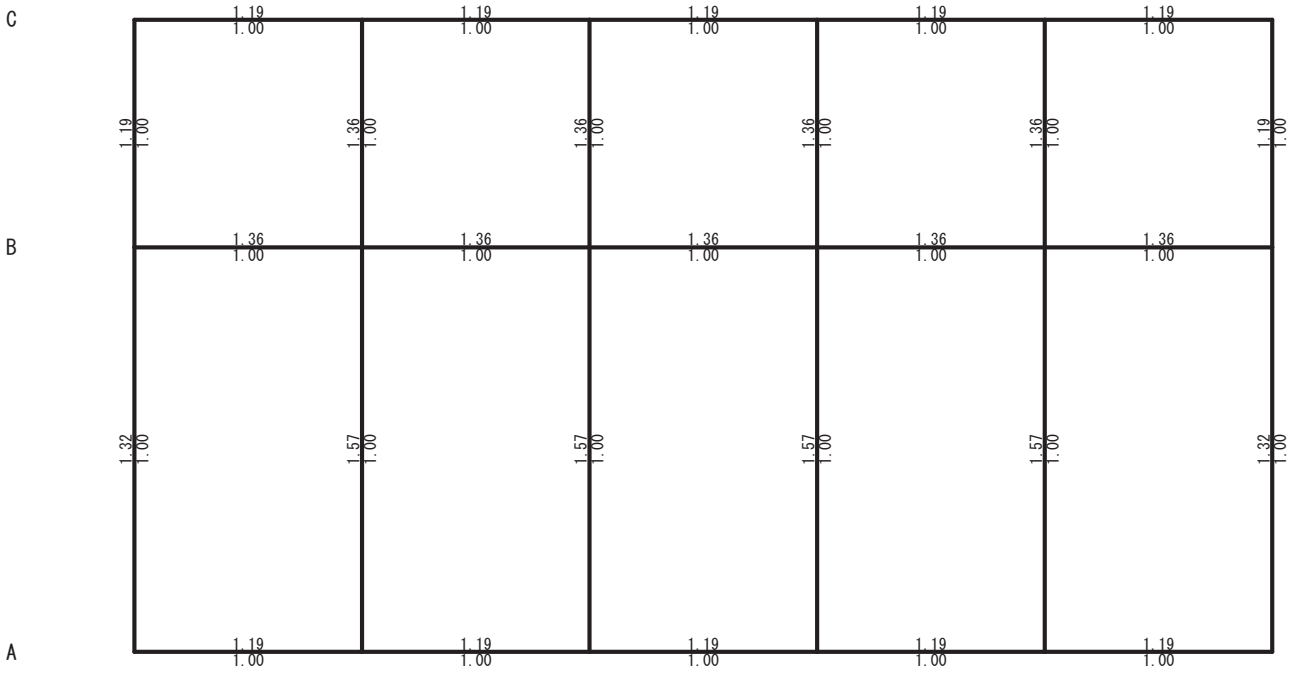

1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積

A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

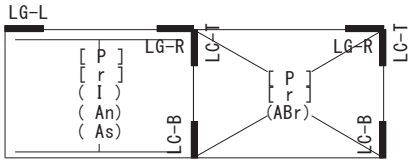

LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

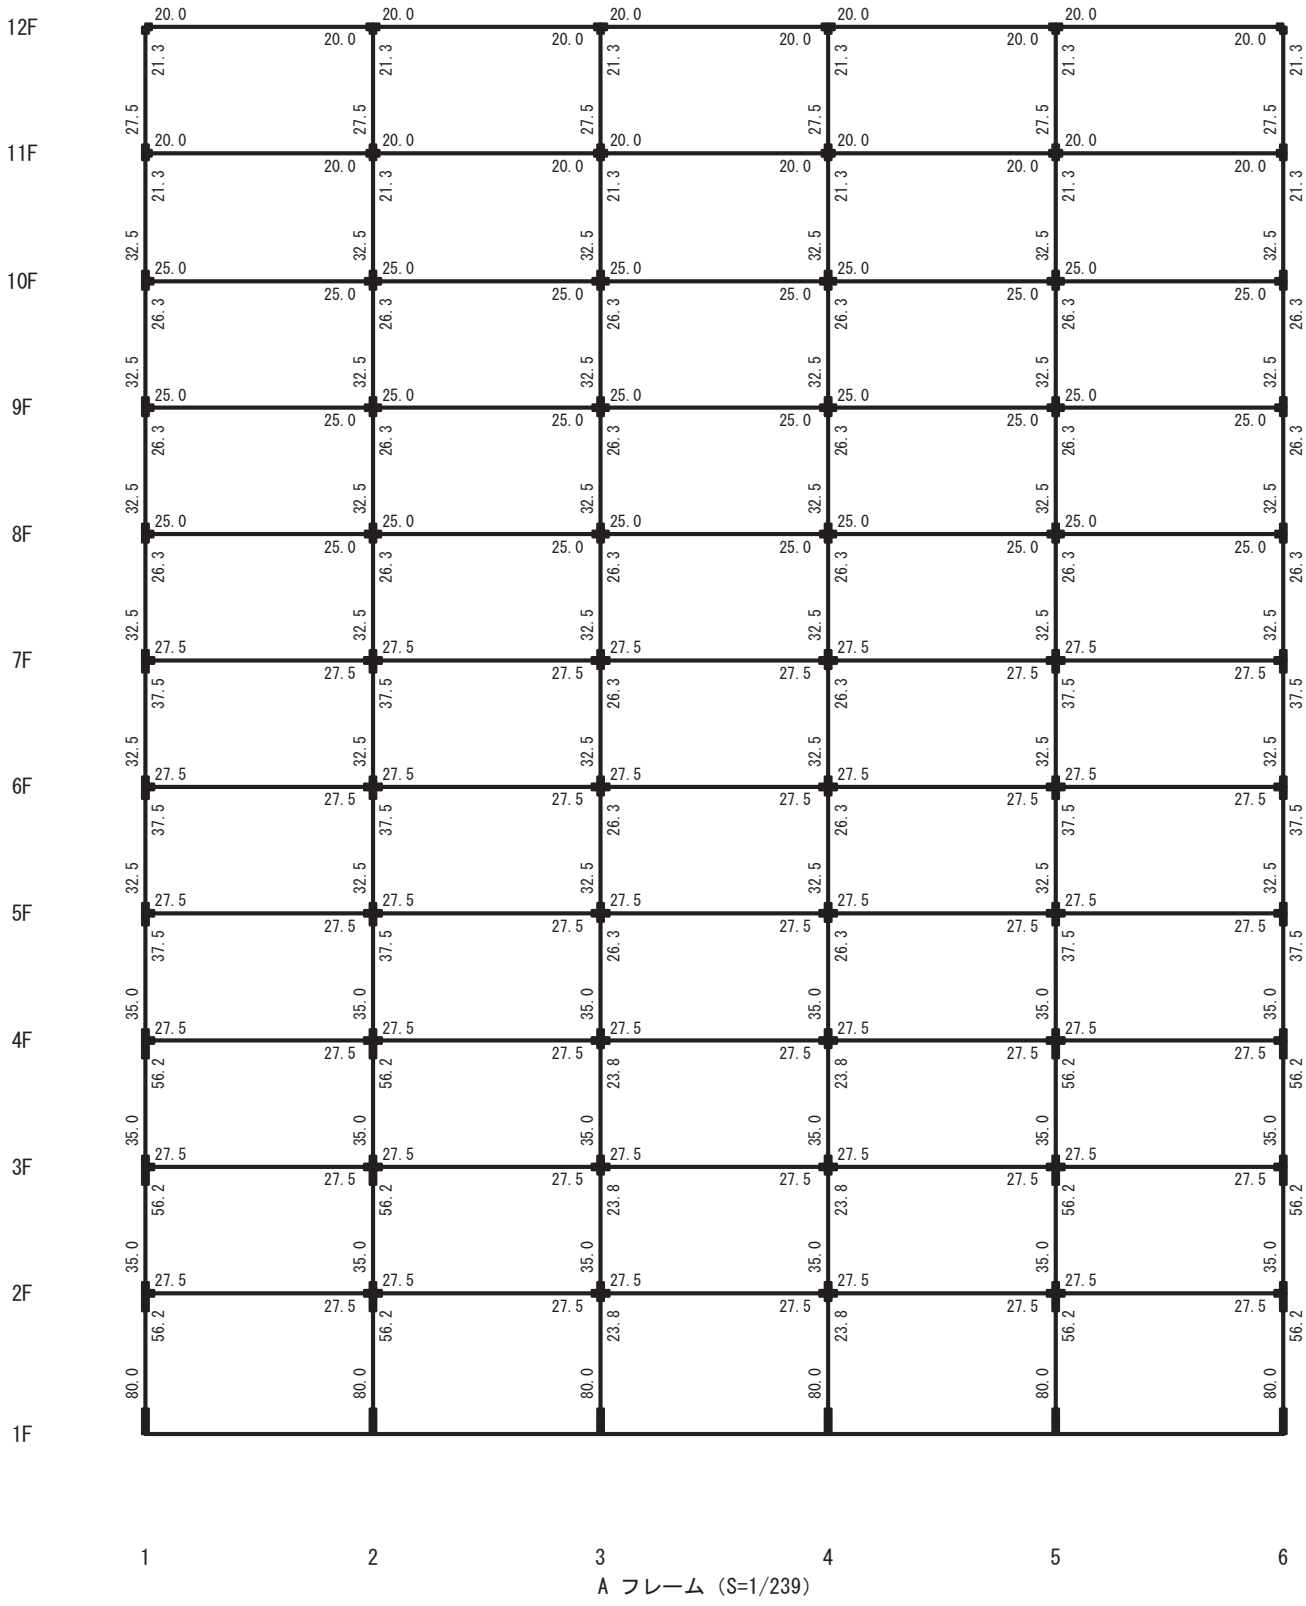

A フレーム (S=1/239)

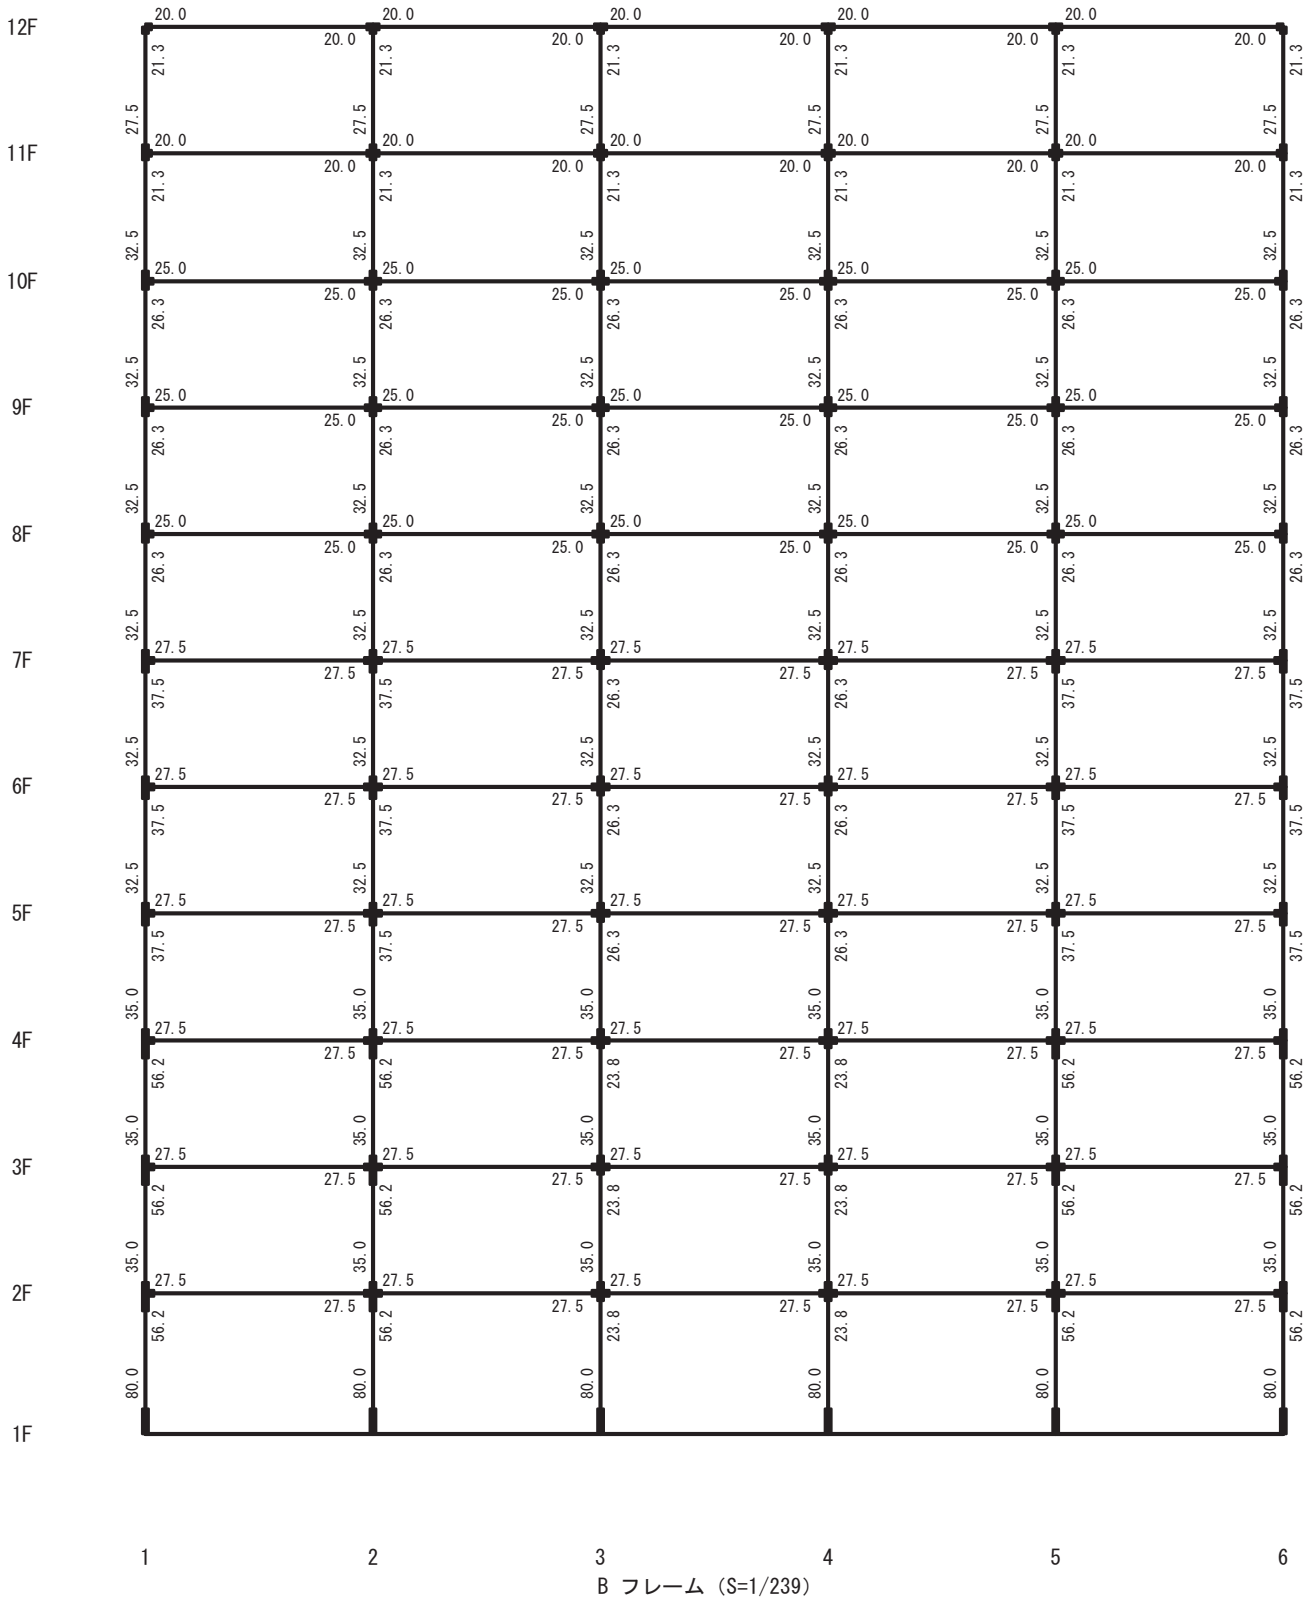

B フレーム (S=1/239)

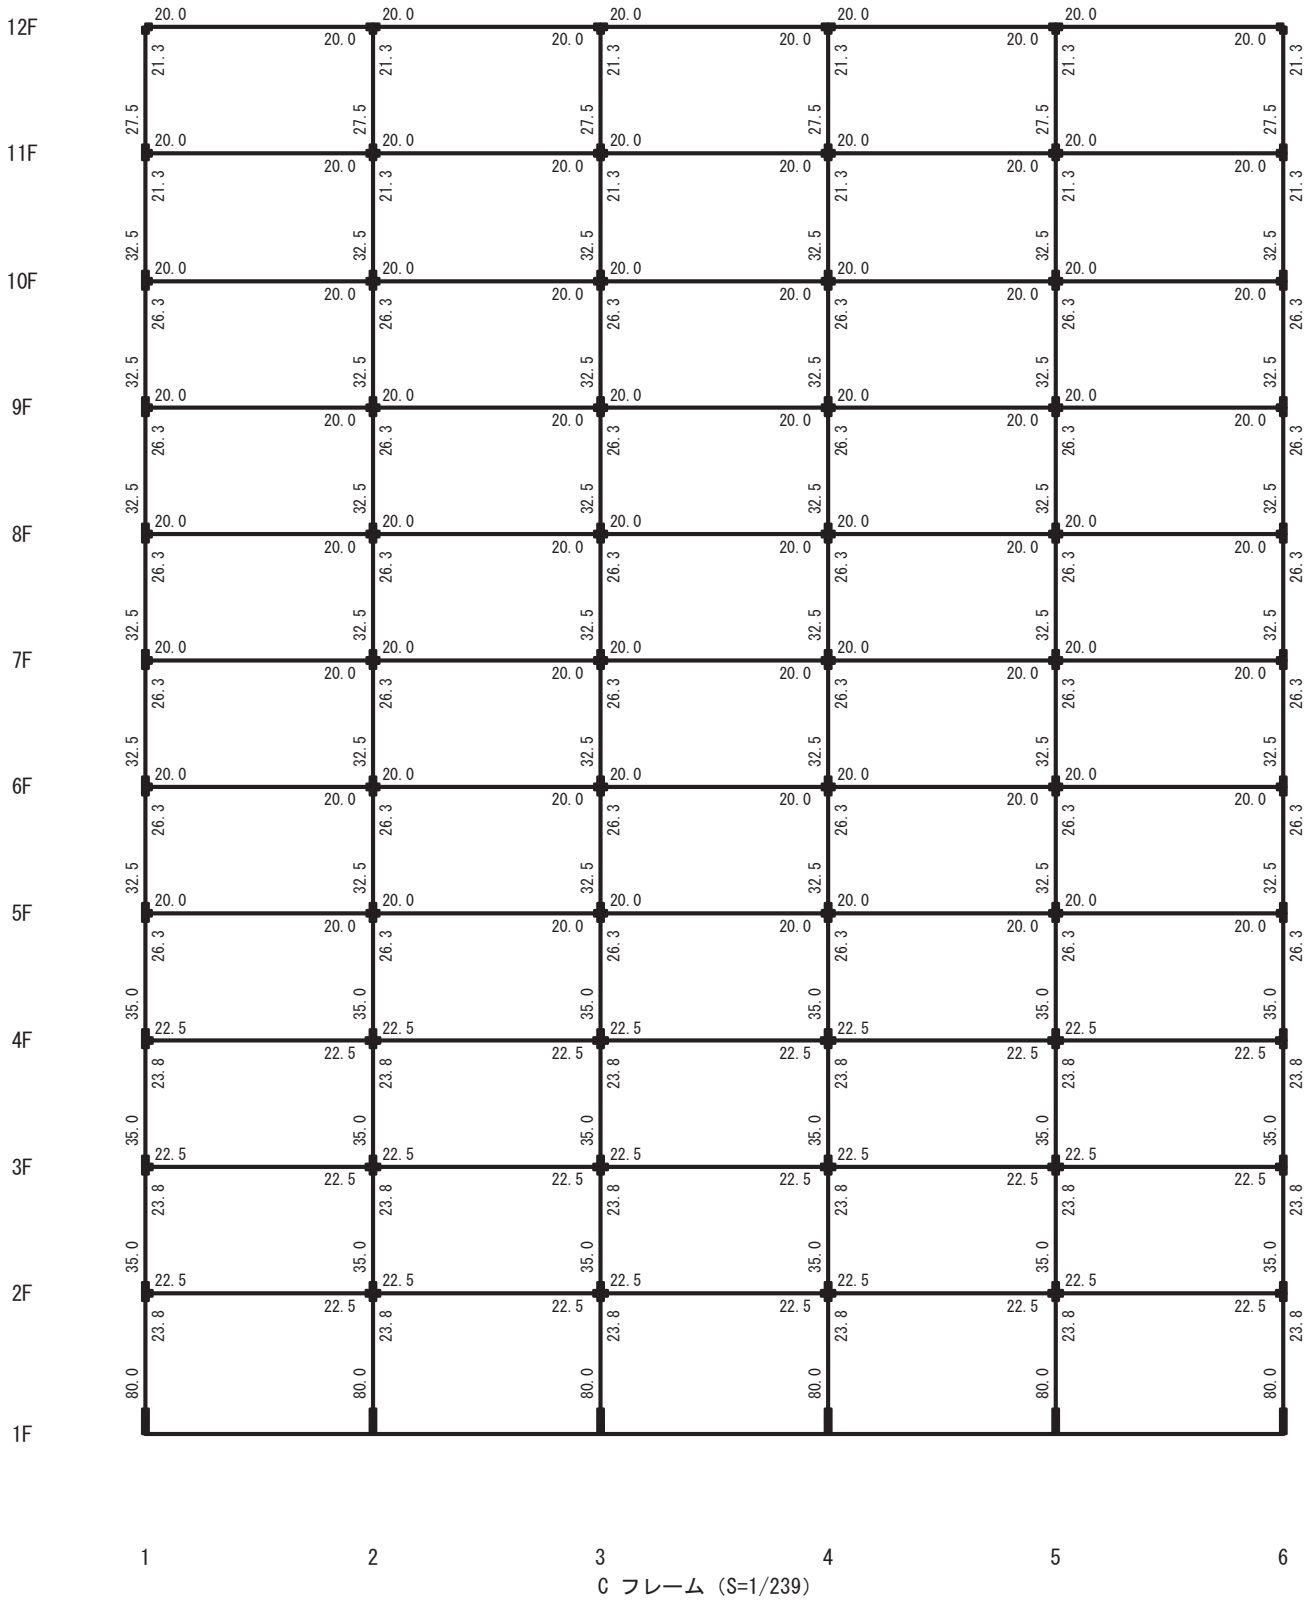

C フレーム (S=1/239)

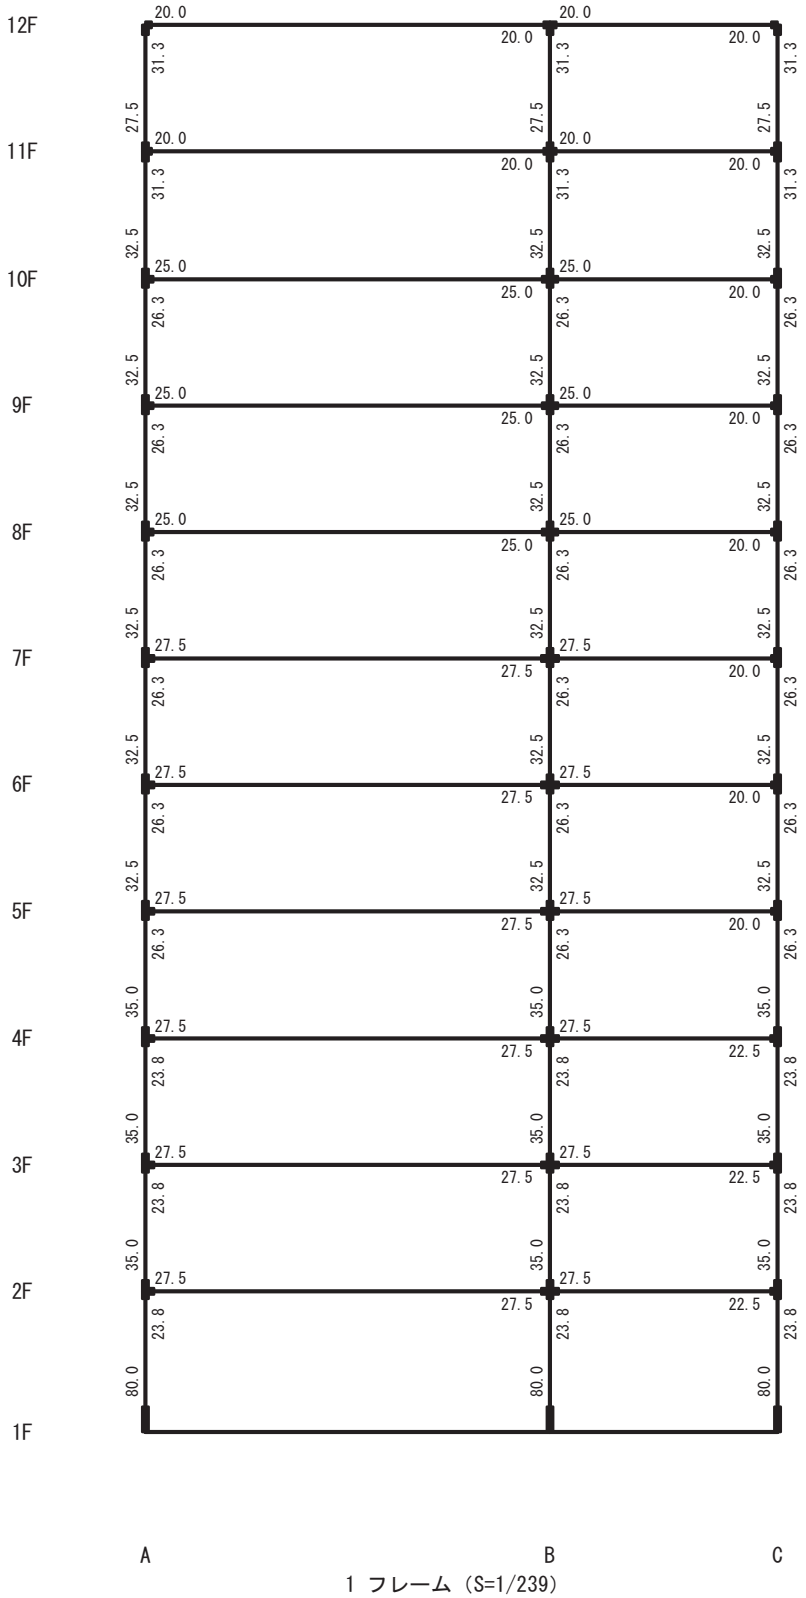

1 フレーム (S=1/239)

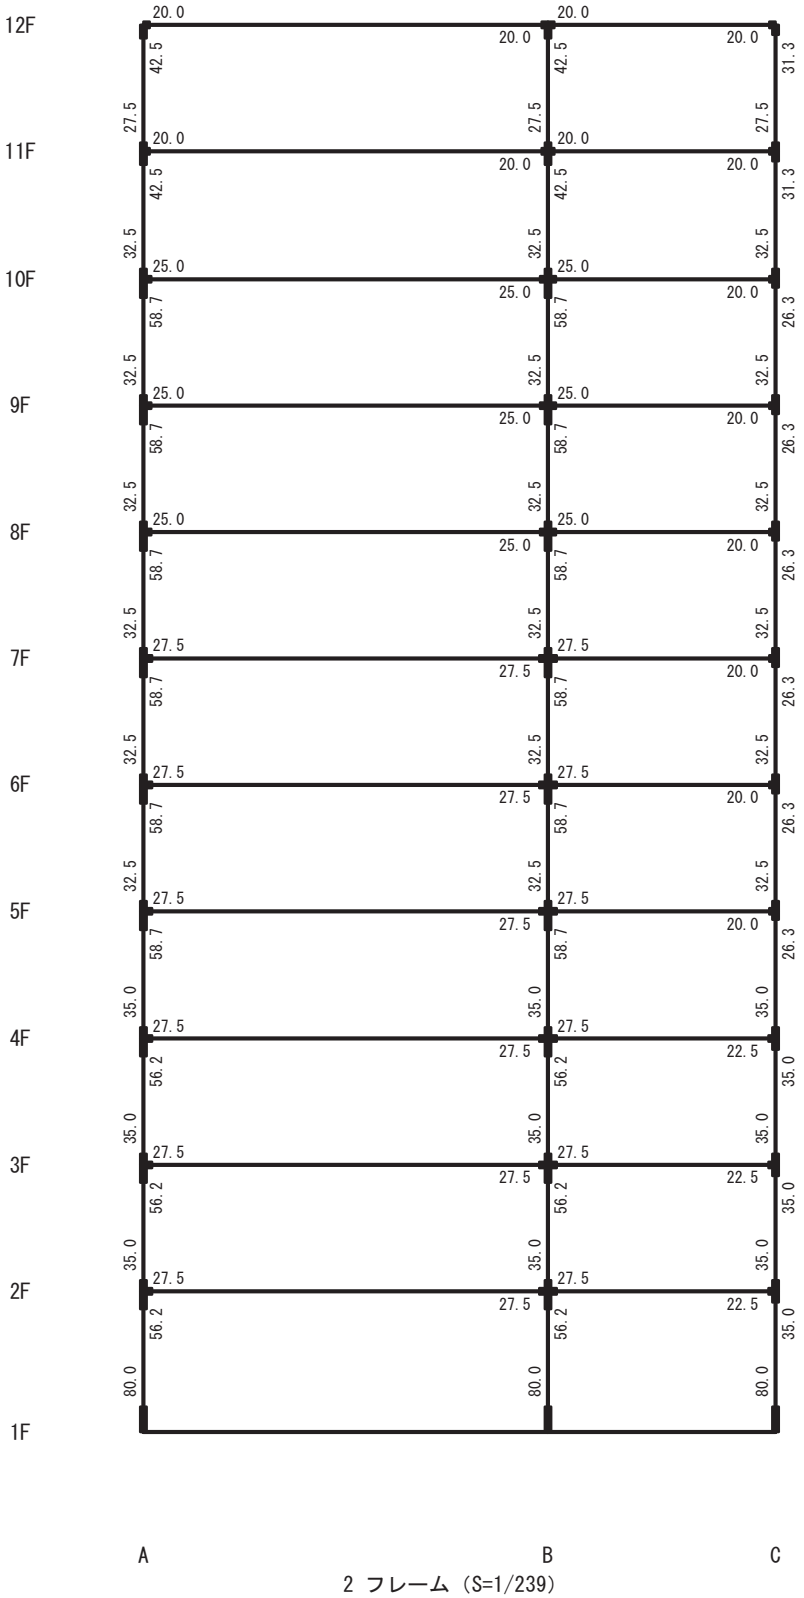

2 フレーム (S=1/239)

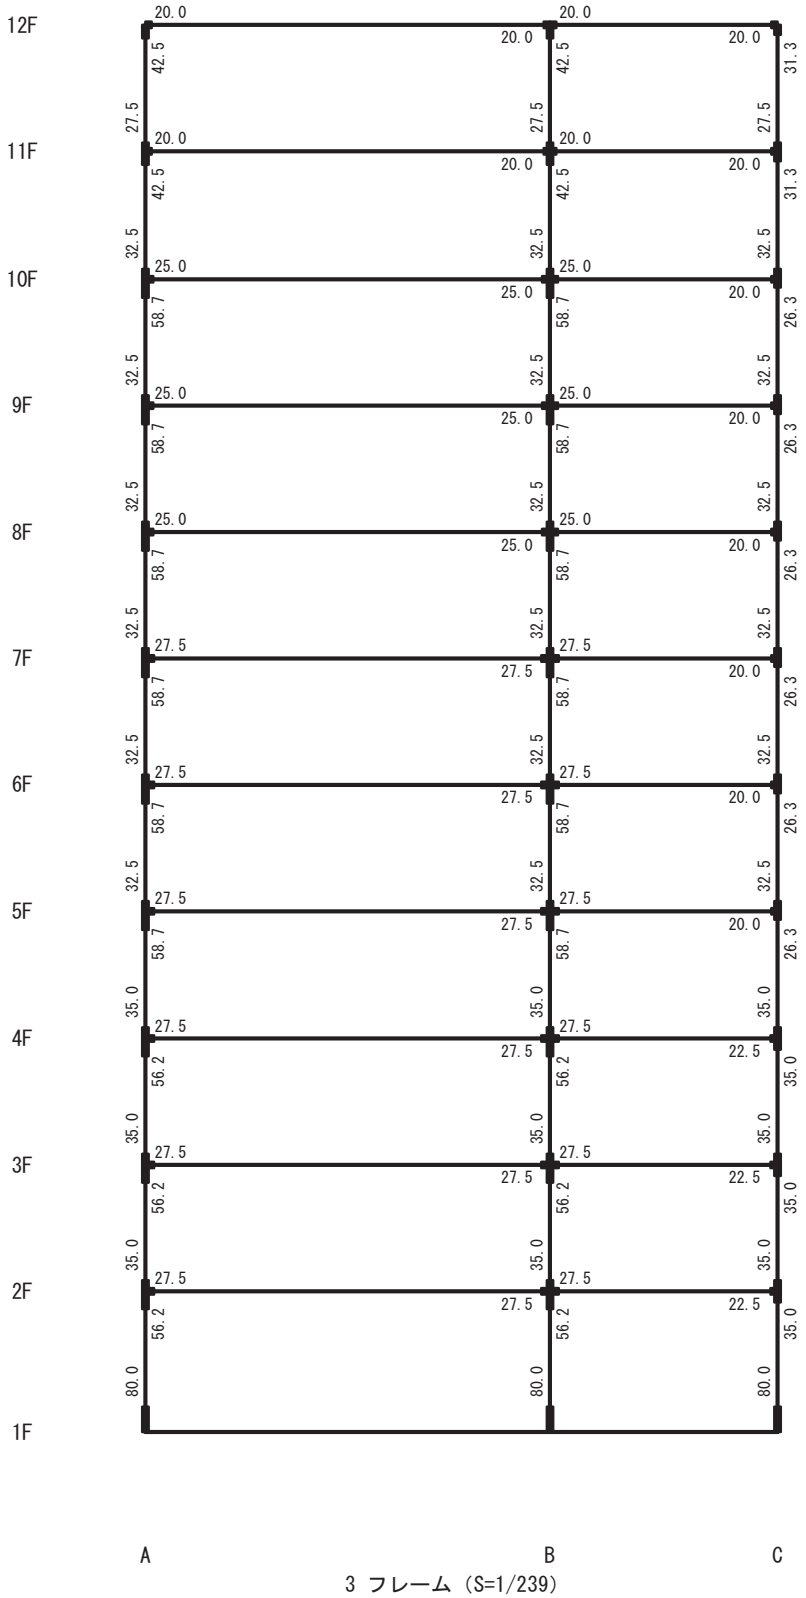

3 フレーム (S=1/239)

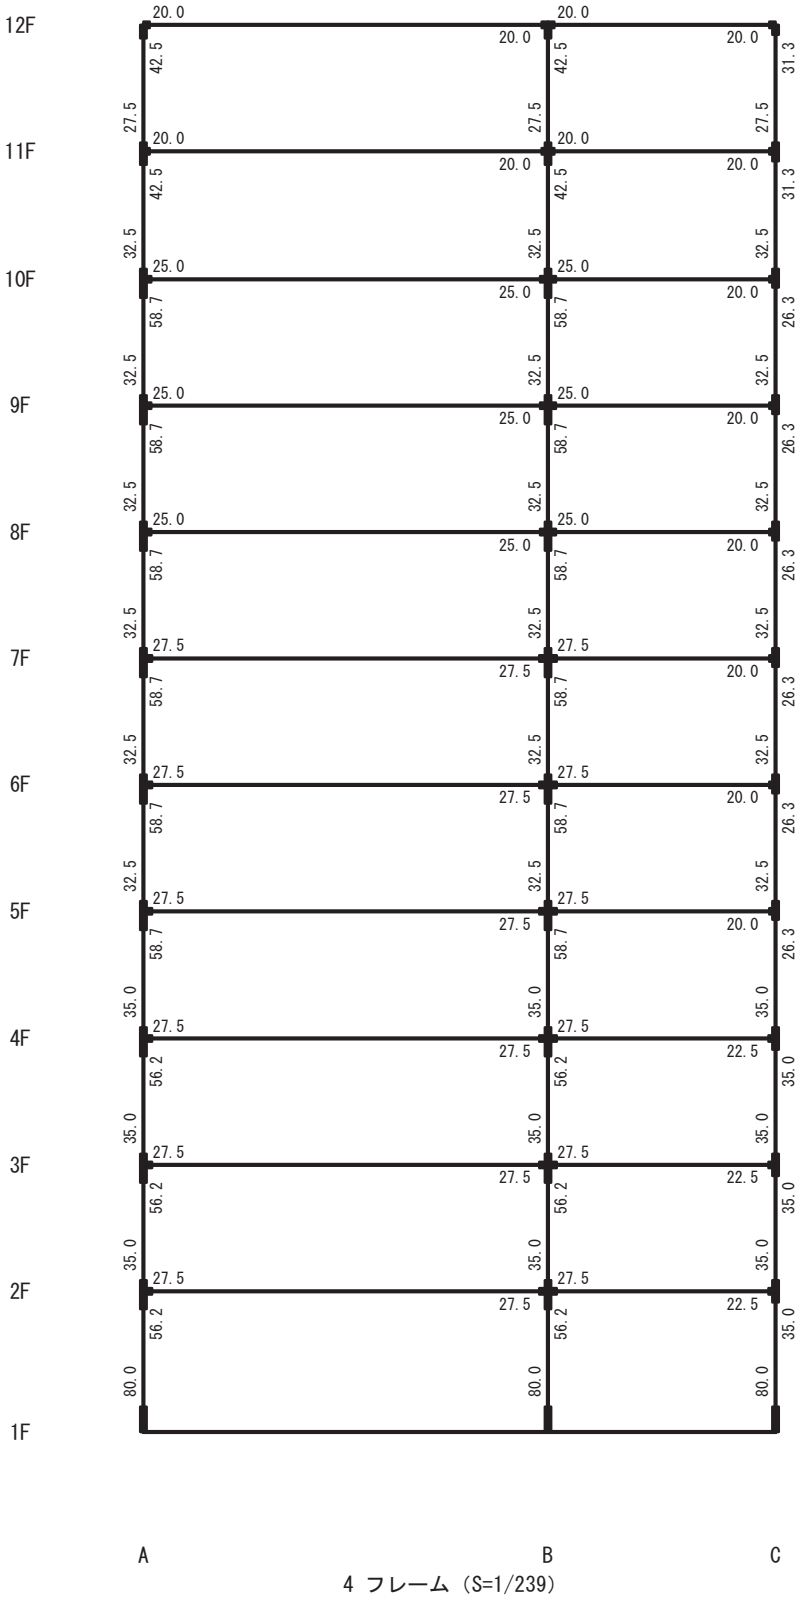

4 フレーム (S=1/239)

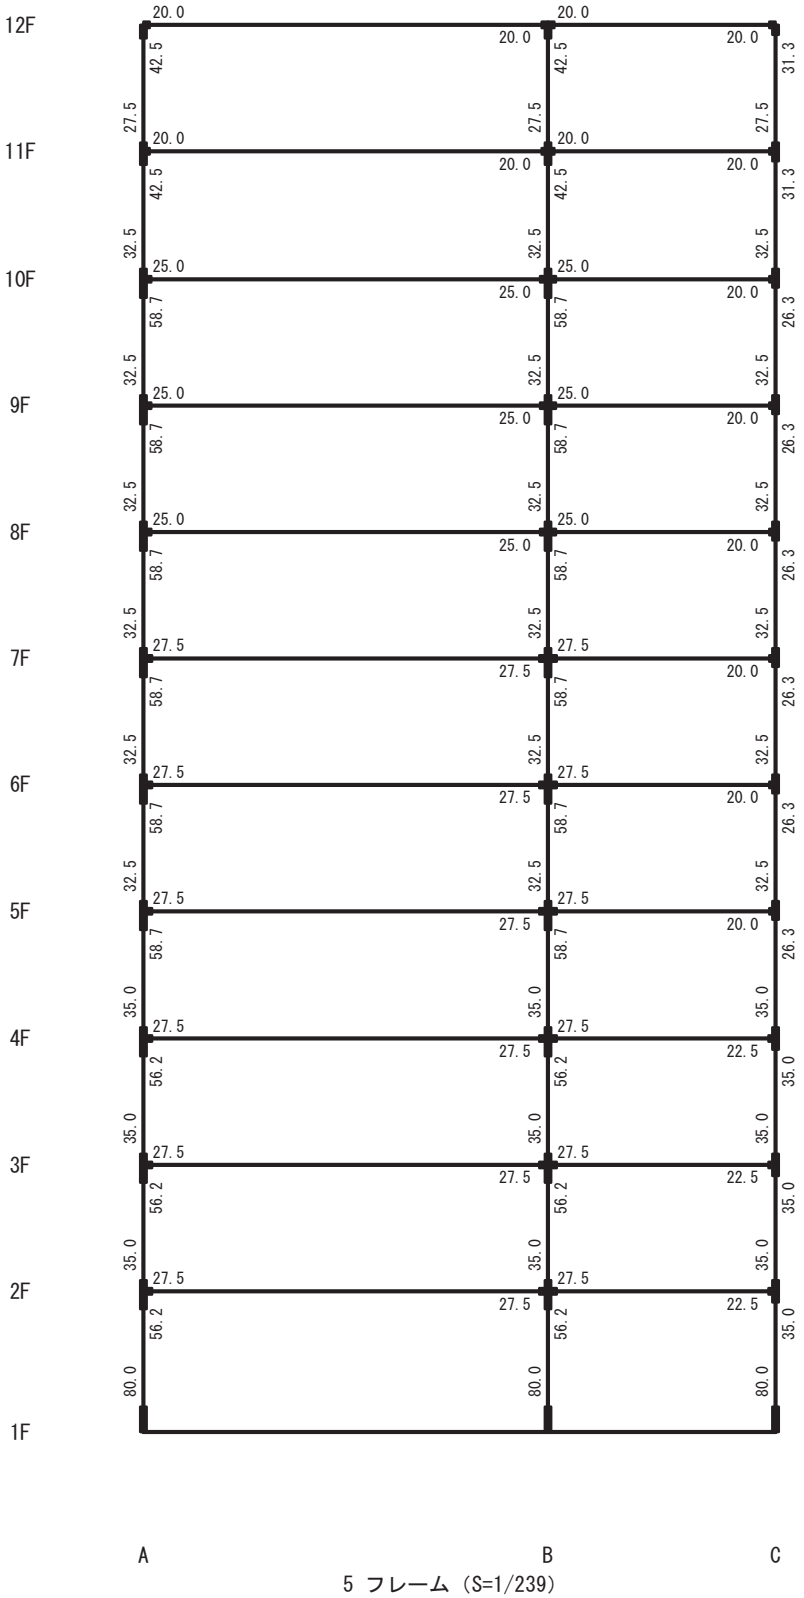

5 フレーム (S=1/239)

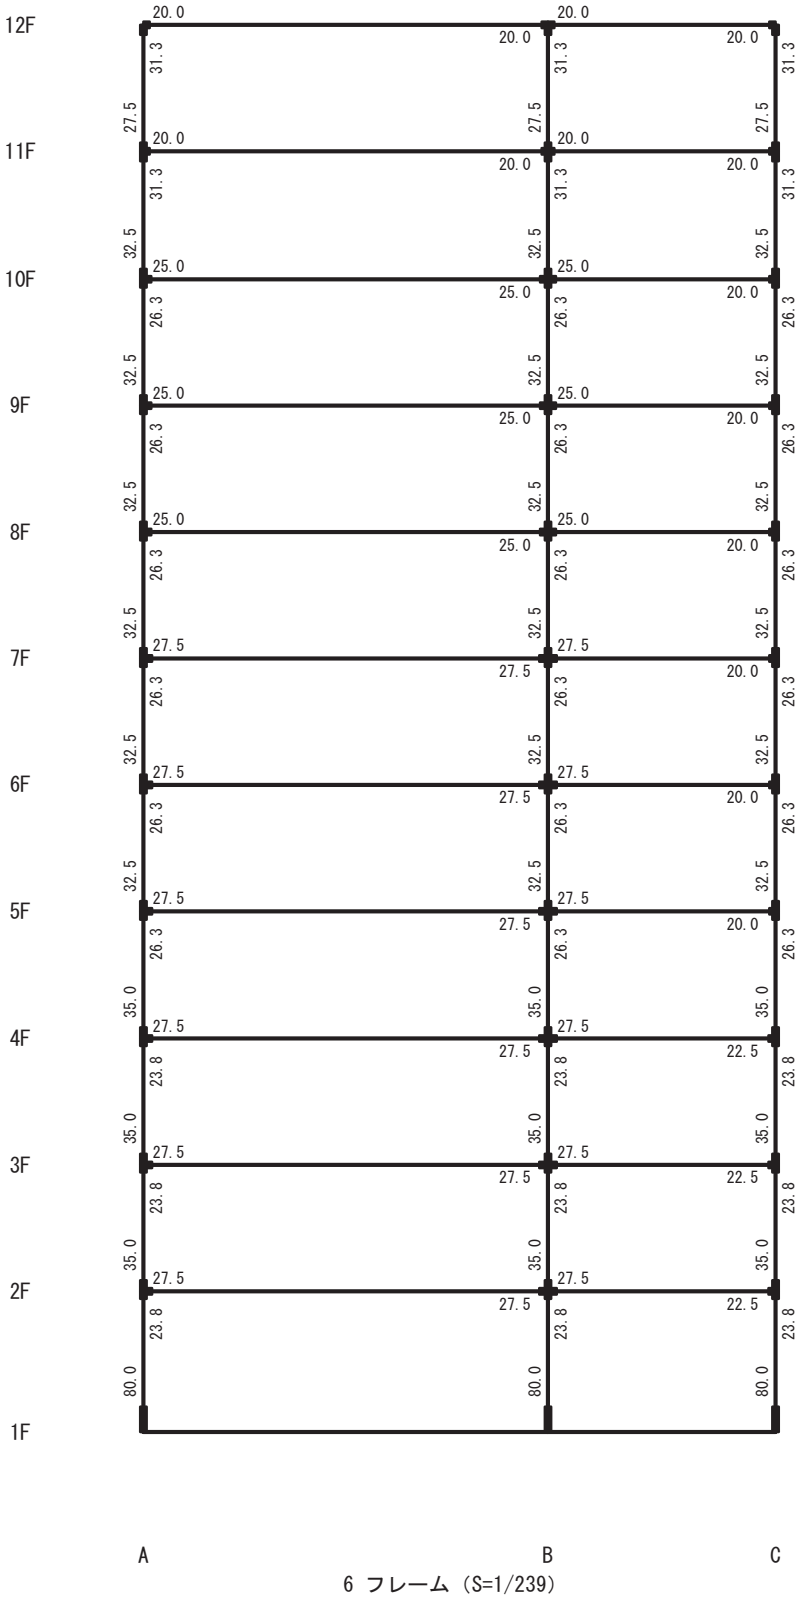

6 フレーム（S=1/239）

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1003.2	1001.3	1077.9	76.7	4164.3	618.2	618.2
B						688.0	688.0
A						657.8	657.8

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	986.1	995.6	1084.7	89.1	4499.4	691.5	691.5
B						731.9	731.9
A						715.3	715.3

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	980.5	990.6	979.2	11.4	6056.9	782.3	782.3
B						1315.7	1315.7
A						1219.8	1219.8

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	978.7	987.9	991.1	3.3	6560.6	854.0	854.0
B						1329.0	1329.0
A						1256.6	1256.6

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	978.7	986.1	978.2	7.9	6808.2	872.5	872.5
B						1415.0	1415.0
A						1348.0	1348.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	977.1	984.6	931.0	53.6	7293.1	831.5	831.5
B						1717.8	1717.8
A						1598.8	1598.8

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	976.2	983.5	935.3	48.2	7588.5	884.1	884.1
B						1741.6	1741.6
A						1648.3	1648.3

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	976.2	982.5	904.1	78.5	7935.9	862.9	862.9
B						1982.7	1982.7
A						1870.5	1870.5

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	975.8	981.9	898.6	83.3	8902.8	1027.1	1027.1
B						2423.1	2423.1
A						2287.4	2287.4

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	976.3	981.4	887.8	93.5	9593.5	1061.5	1061.5
B						2637.5	2637.5
A						2494.8	2494.8

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	976.4	981.0	893.6	87.3	15980.2	1655.7	1655.7
B						3819.4	3819.4
A						3701.1	3701.1

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.5	1.5	4164.3	294.9	294.9
2						358.8	358.8
3						357.7	357.7
4						357.0	357.0
5						359.4	359.4
6						296.4	296.4

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1777.3	1790.0	1798.0	8.0	4499.4	310.6	310.6
2						401.6	401.6
3						404.0	404.0
4						400.5	400.5
5						398.1	398.1
6						310.9	310.9

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.0	1786.2	1796.9	10.7	6056.9	322.6	322.6
2						722.9	722.9
3						721.4	721.4
4						714.9	714.9
5						715.8	715.8
6						322.1	322.1

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.2	1784.3	1797.0	12.7	6560.6	377.8	377.8
2						736.3	736.3
3						737.4	737.4
4						730.9	730.9
5						728.9	728.9
6						377.3	377.3

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.2	1783.1	1796.9	13.8	6808.2	390.6	390.6
2						755.4	755.4
3						758.0	758.0
4						751.2	751.2
5						747.5	747.5
6						390.2	390.2

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.3	1782.4	1796.7	14.3	7293.1	399.8	399.8
2						837.0	837.0
3						840.4	840.4
4						832.3	832.3
5						827.6	827.6
6						399.4	399.4

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.4	1781.8	1796.6	14.8	7588.5	423.4	423.4
2						851.2	851.2
3						856.3	856.3
4						848.0	848.0
5						841.4	841.4
6						423.0	423.0

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.4	1781.4	1796.6	15.2	7935.9	428.6	428.6
2						897.5	897.5
3						903.1	903.1
4						894.8	894.8
5						887.6	887.6
6						428.0	428.0

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.7	1781.1	1796.5	15.4	8902.8	441.3	441.3
2						1007.2	1007.2
3						1016.8	1016.8
4						1006.0	1006.0
5						994.9	994.9
6						441.3	441.3

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.7	1780.8	1796.4	15.6	9593.5	481.6	481.6
2						1081.2	1081.2
3						1092.8	1092.8
4						1081.0	1081.0
5						1067.6	1067.6
6						481.6	481.6

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.8	1780.7	1797.9	17.3	15980.2	1006.0	1006.0
2						1513.6	1513.6
3						1523.1	1523.1
4						1514.0	1514.0
5						1502.7	1502.7
6						1005.1	1005.1

A-2.2　部材応力図

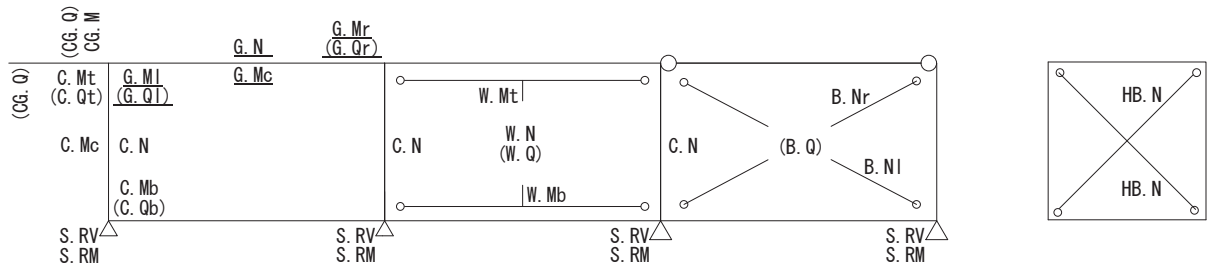

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）

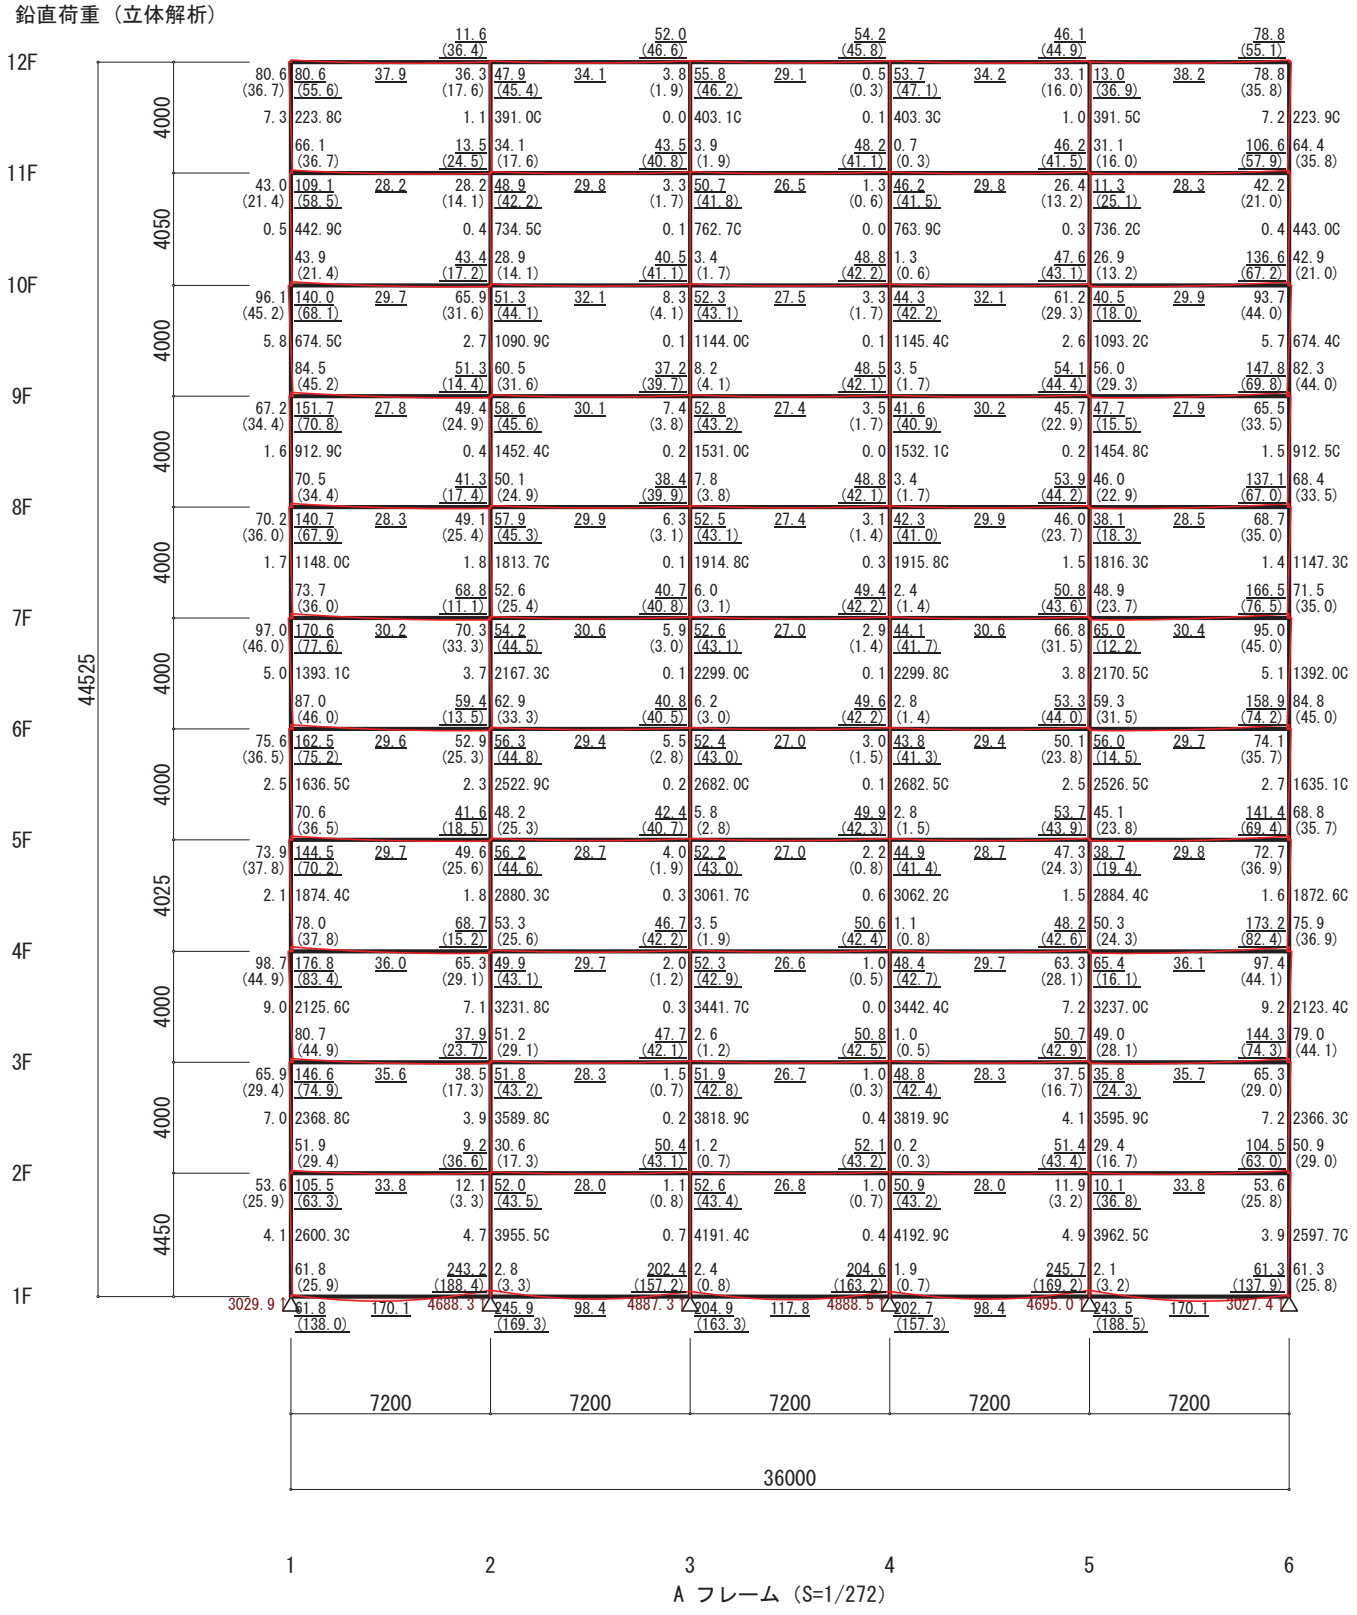
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

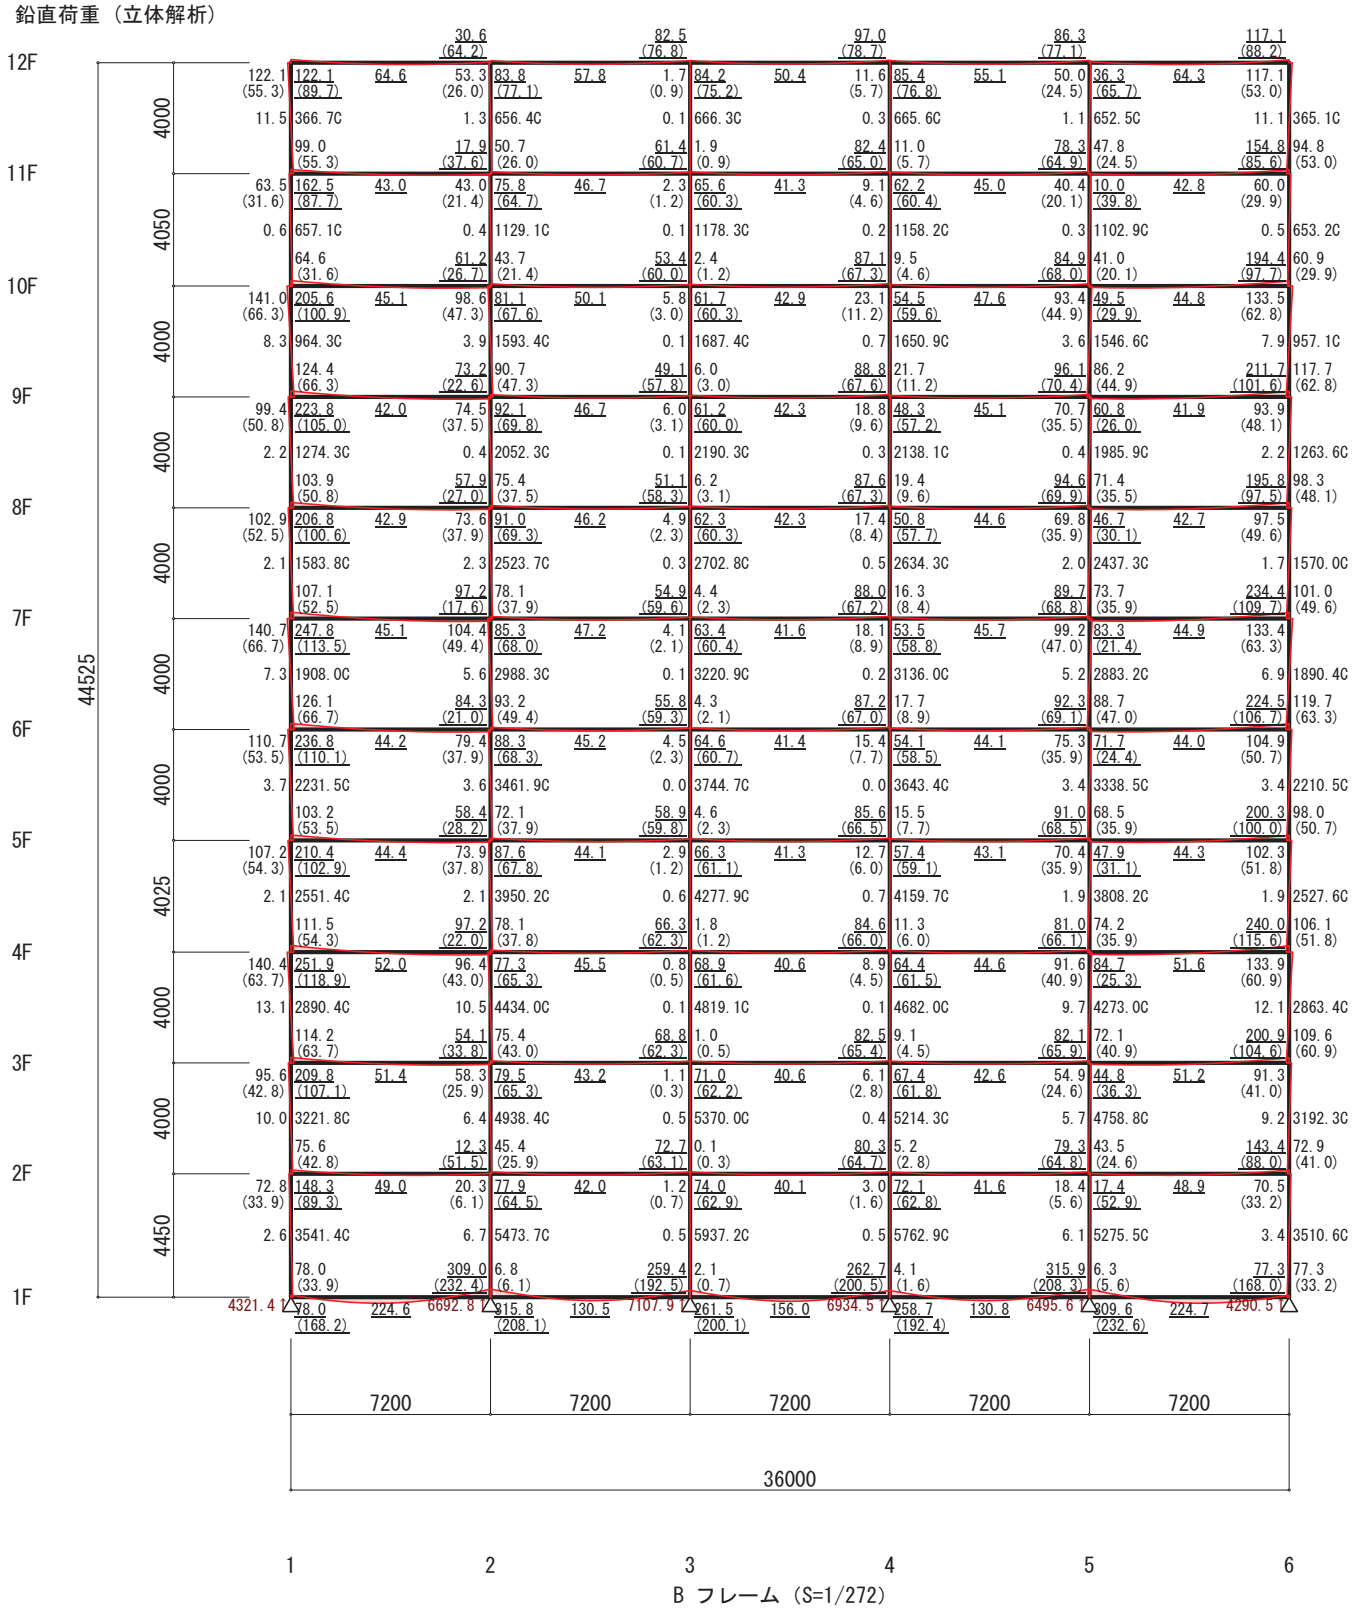
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

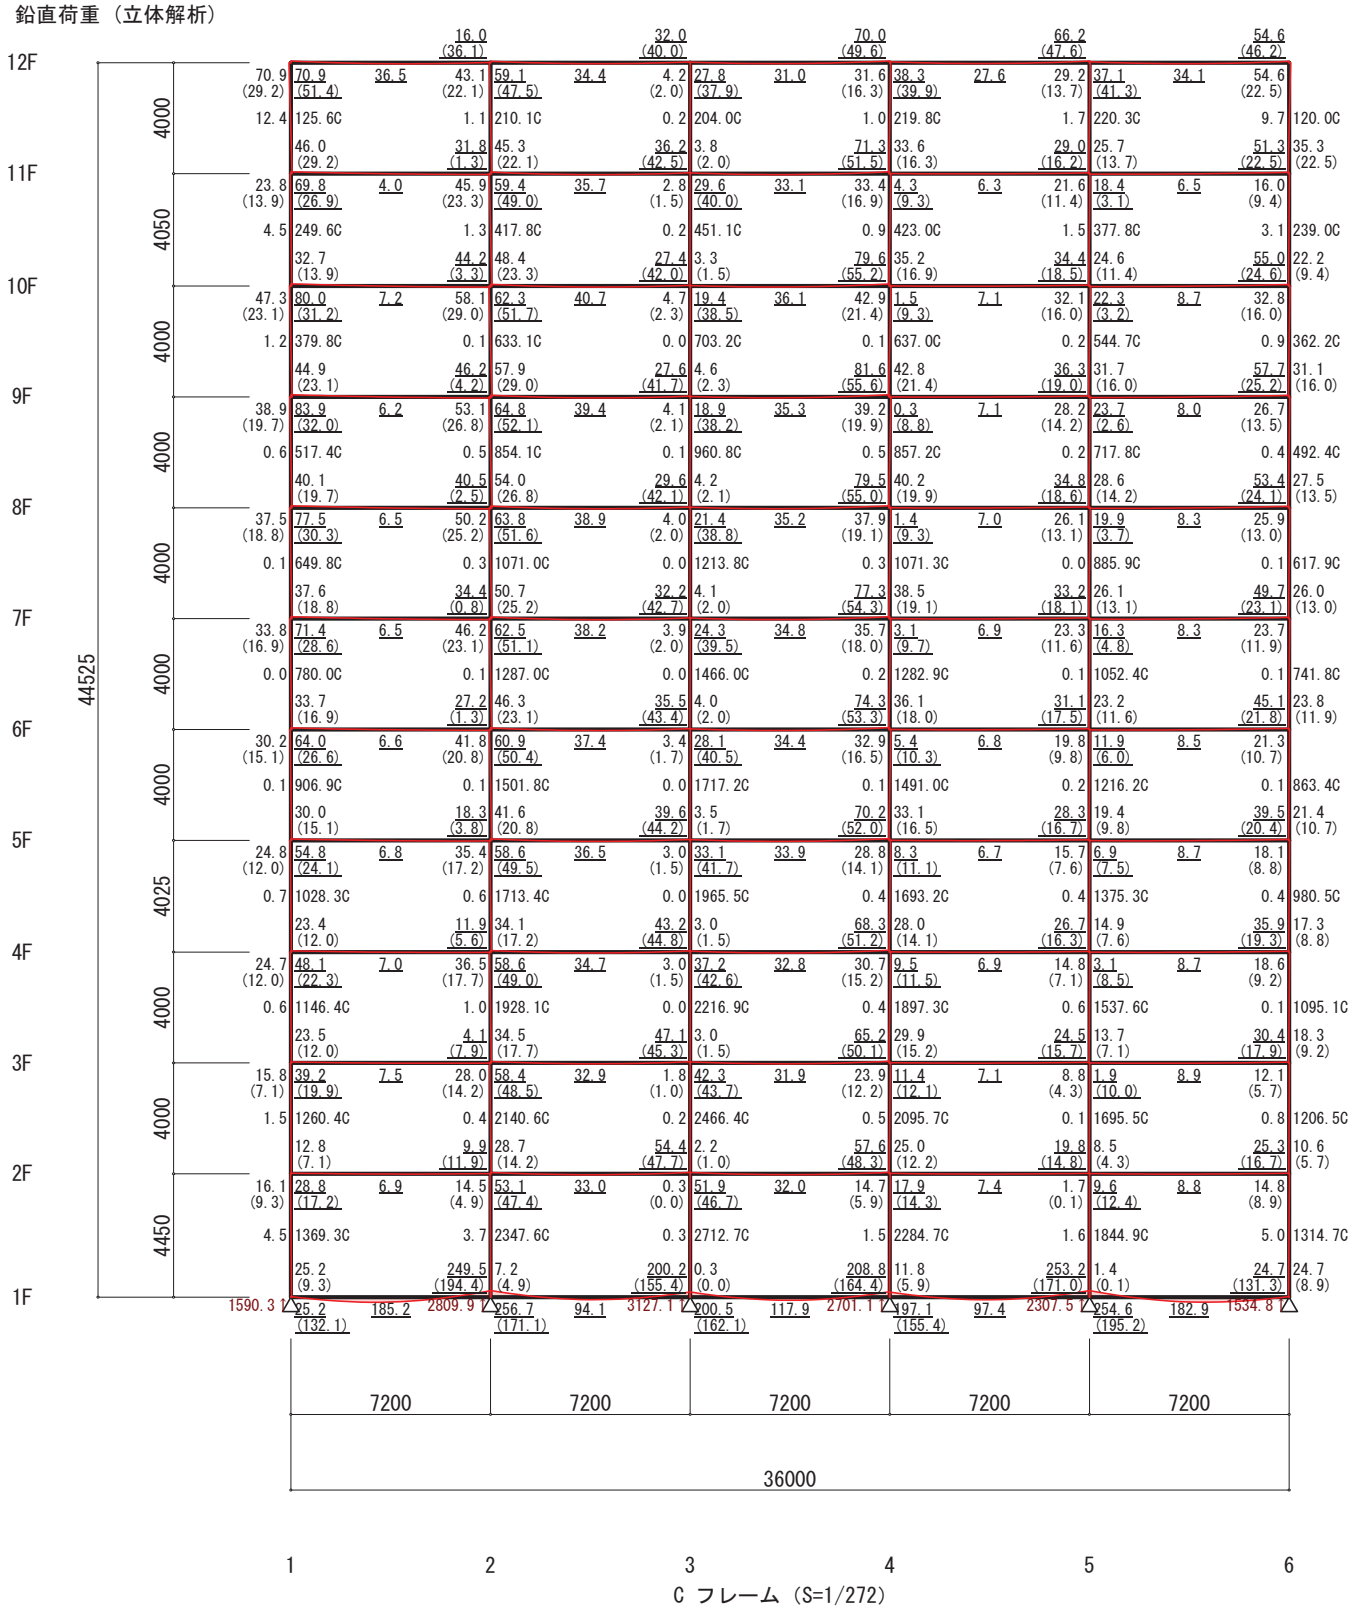
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

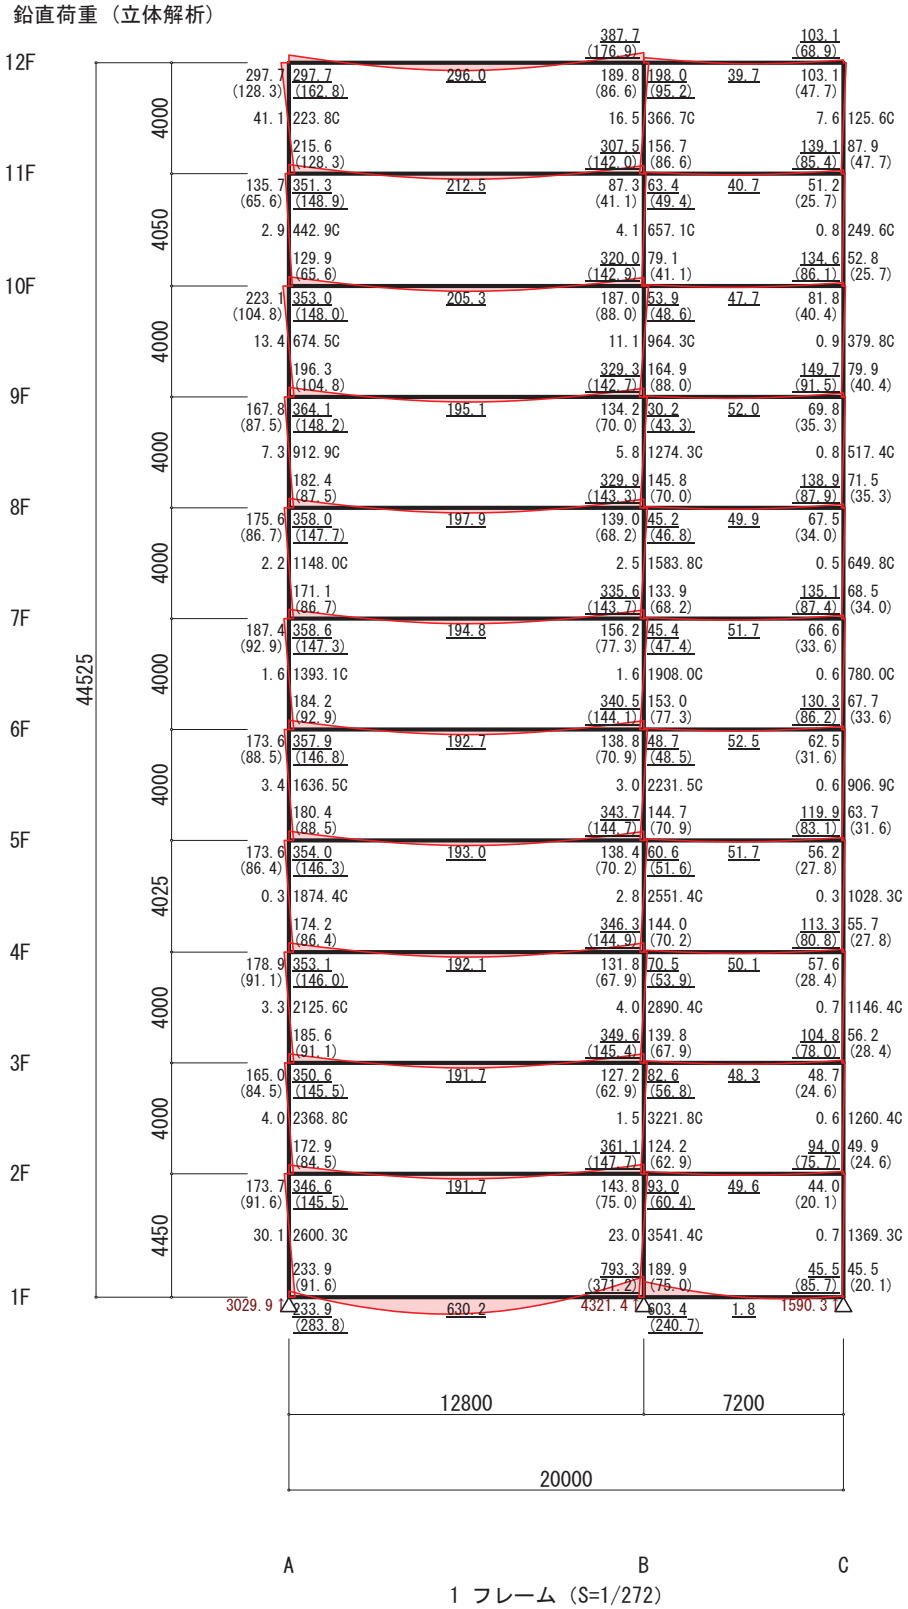

1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

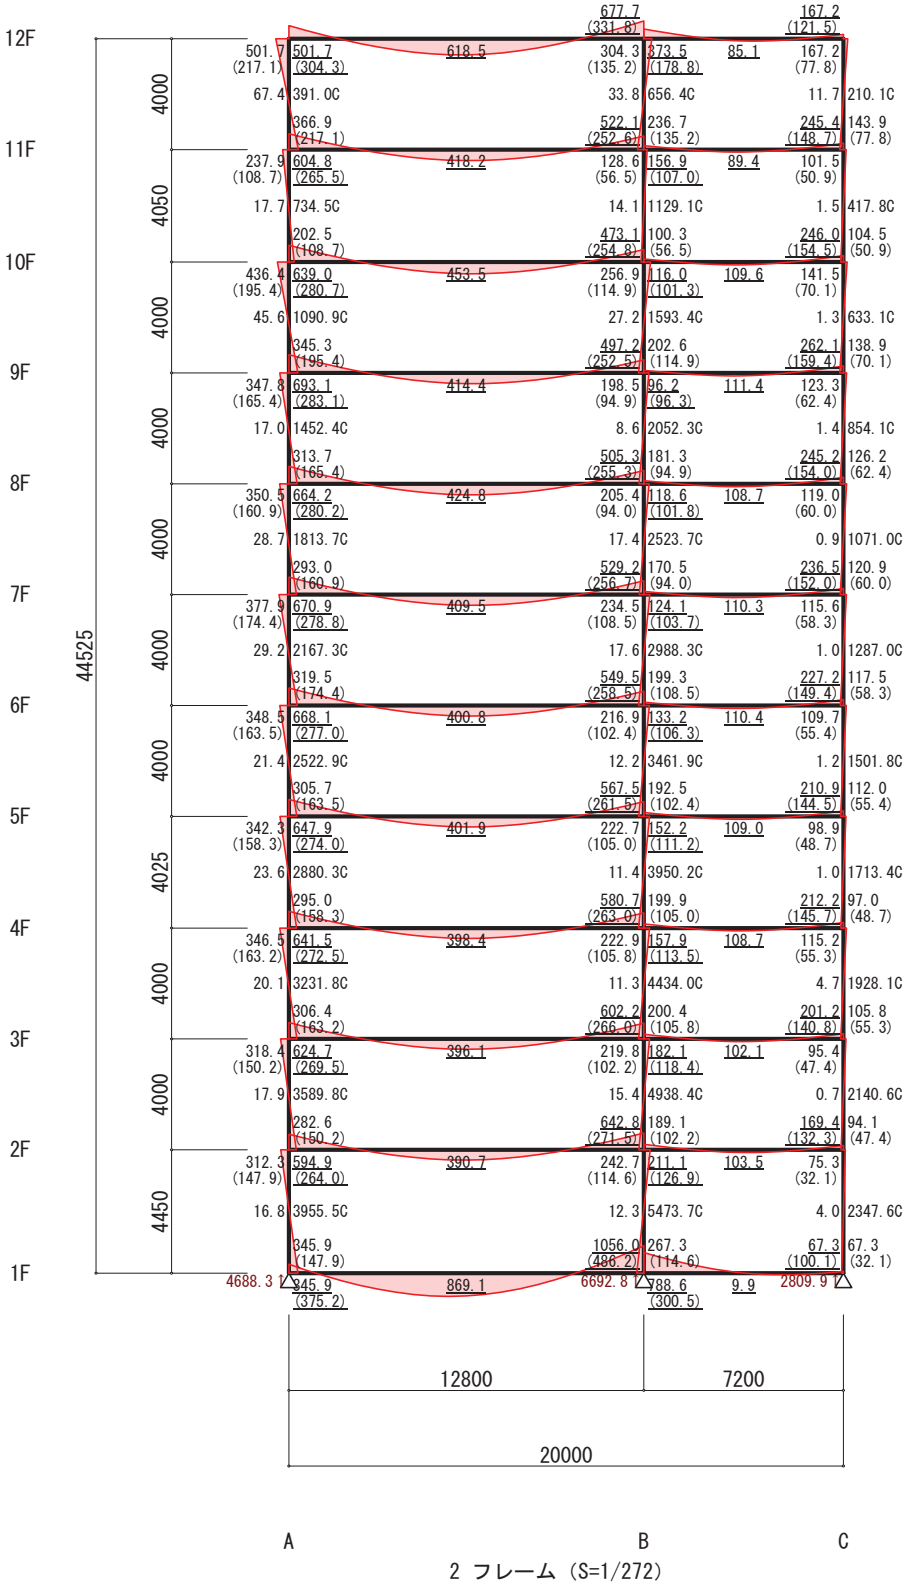

2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

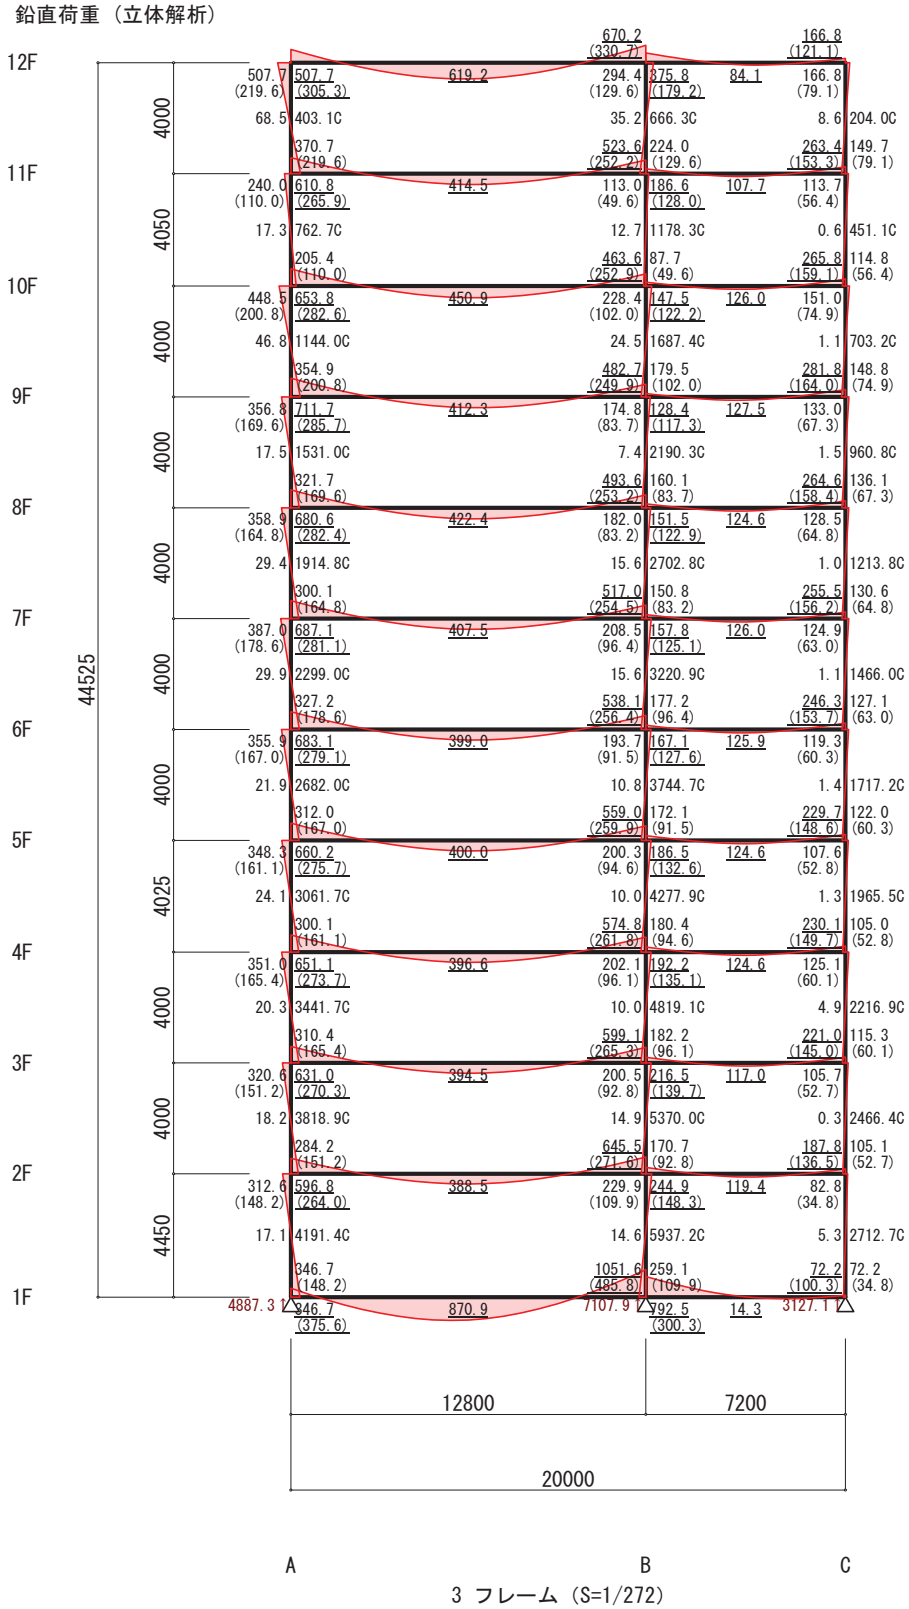

3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

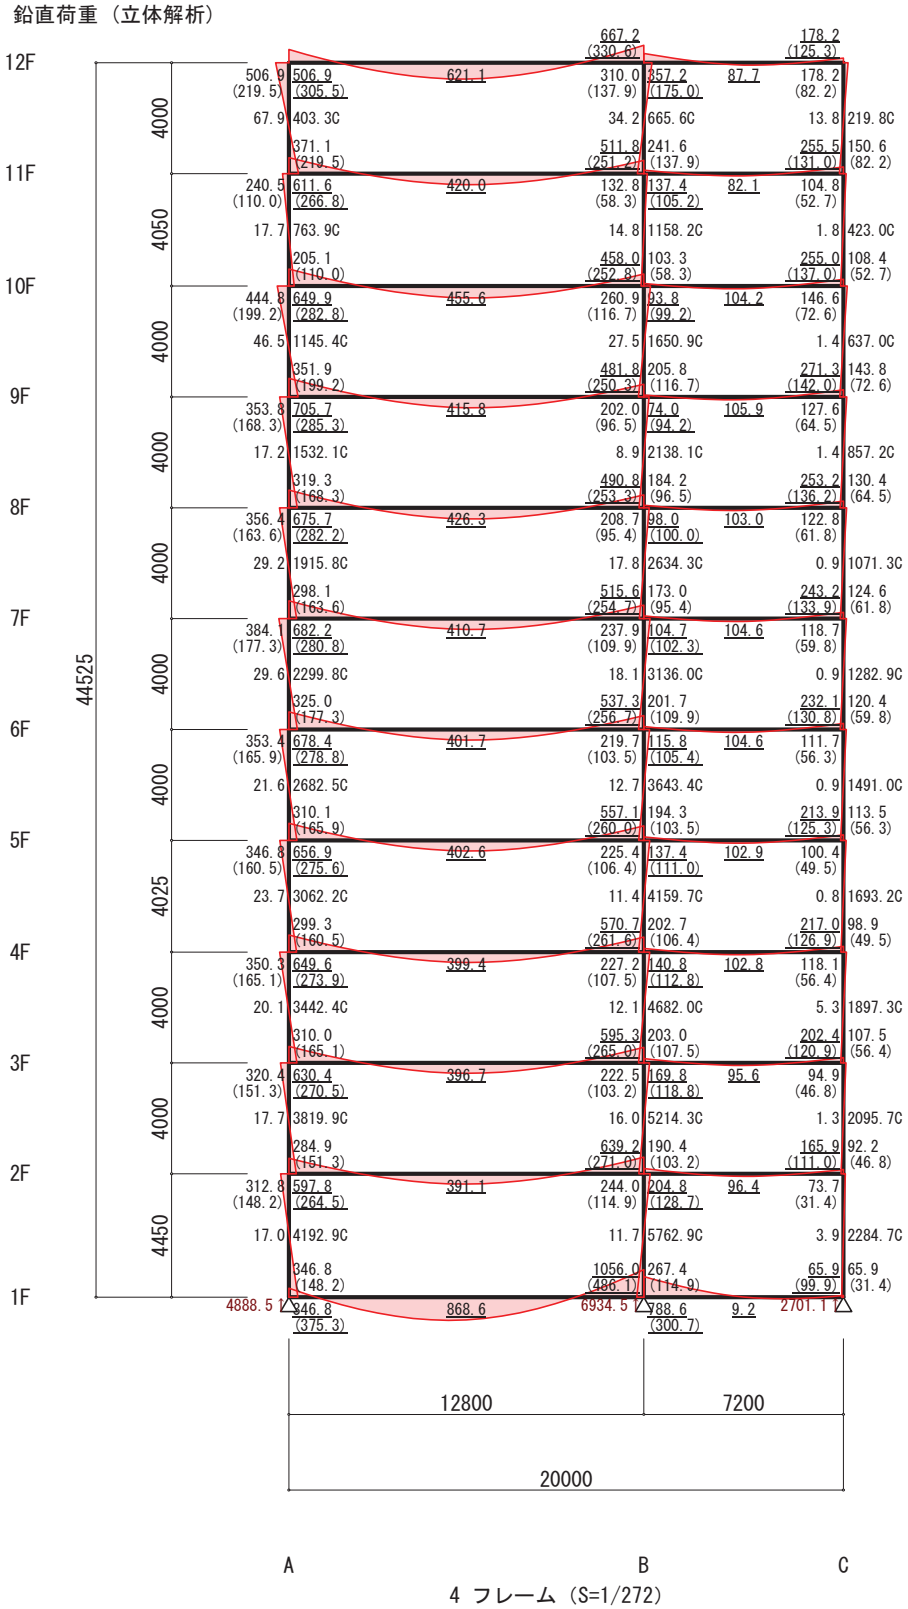

4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

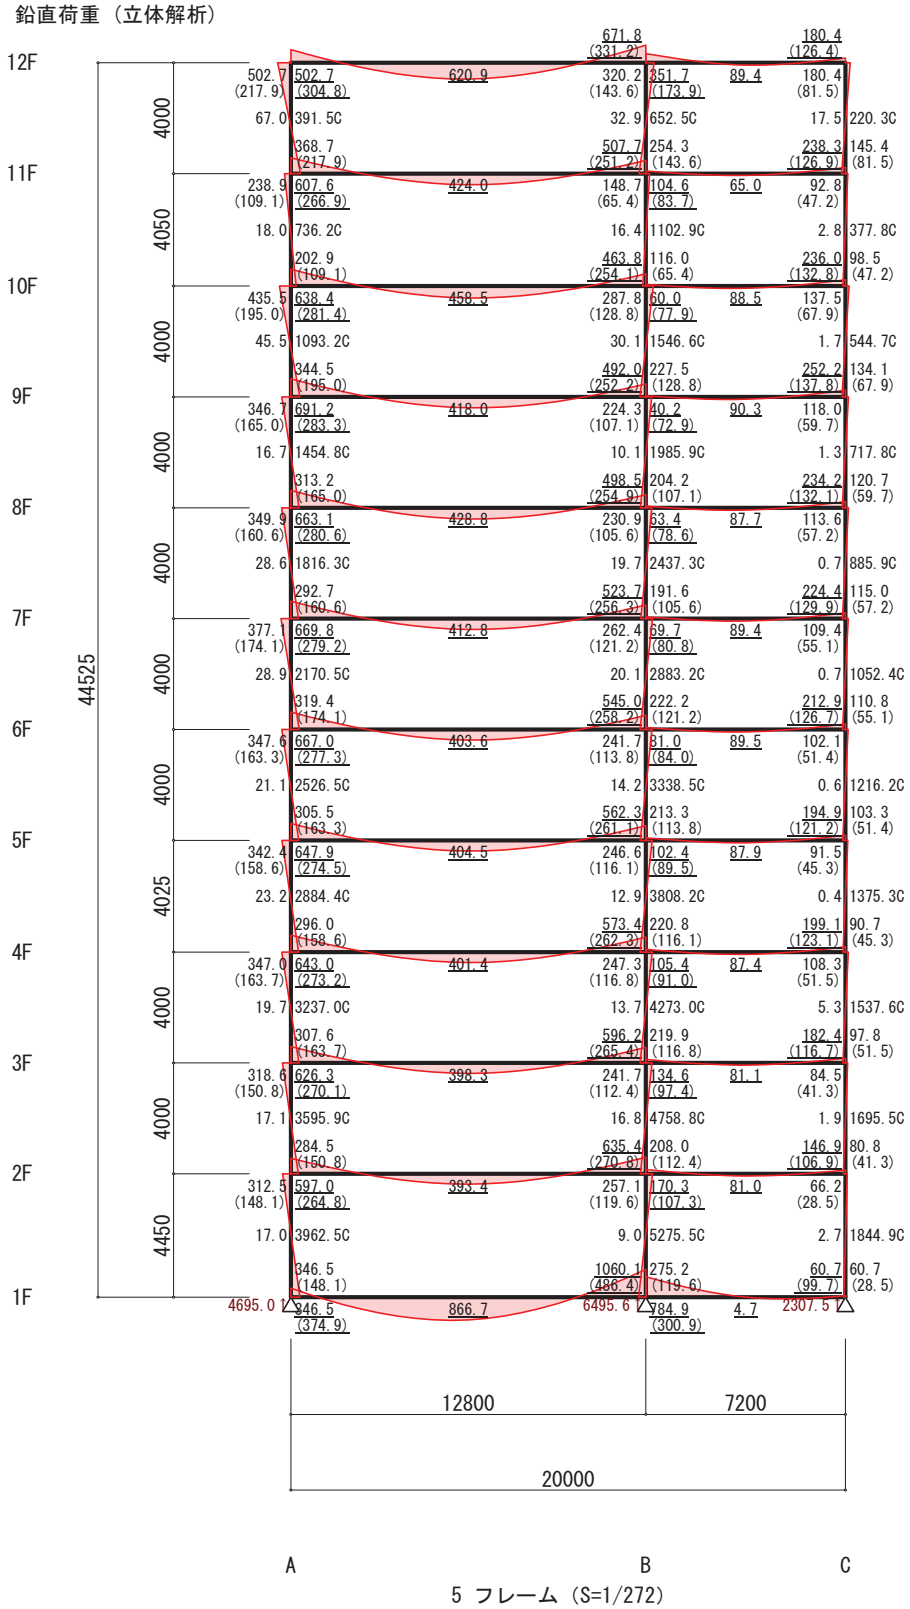

5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

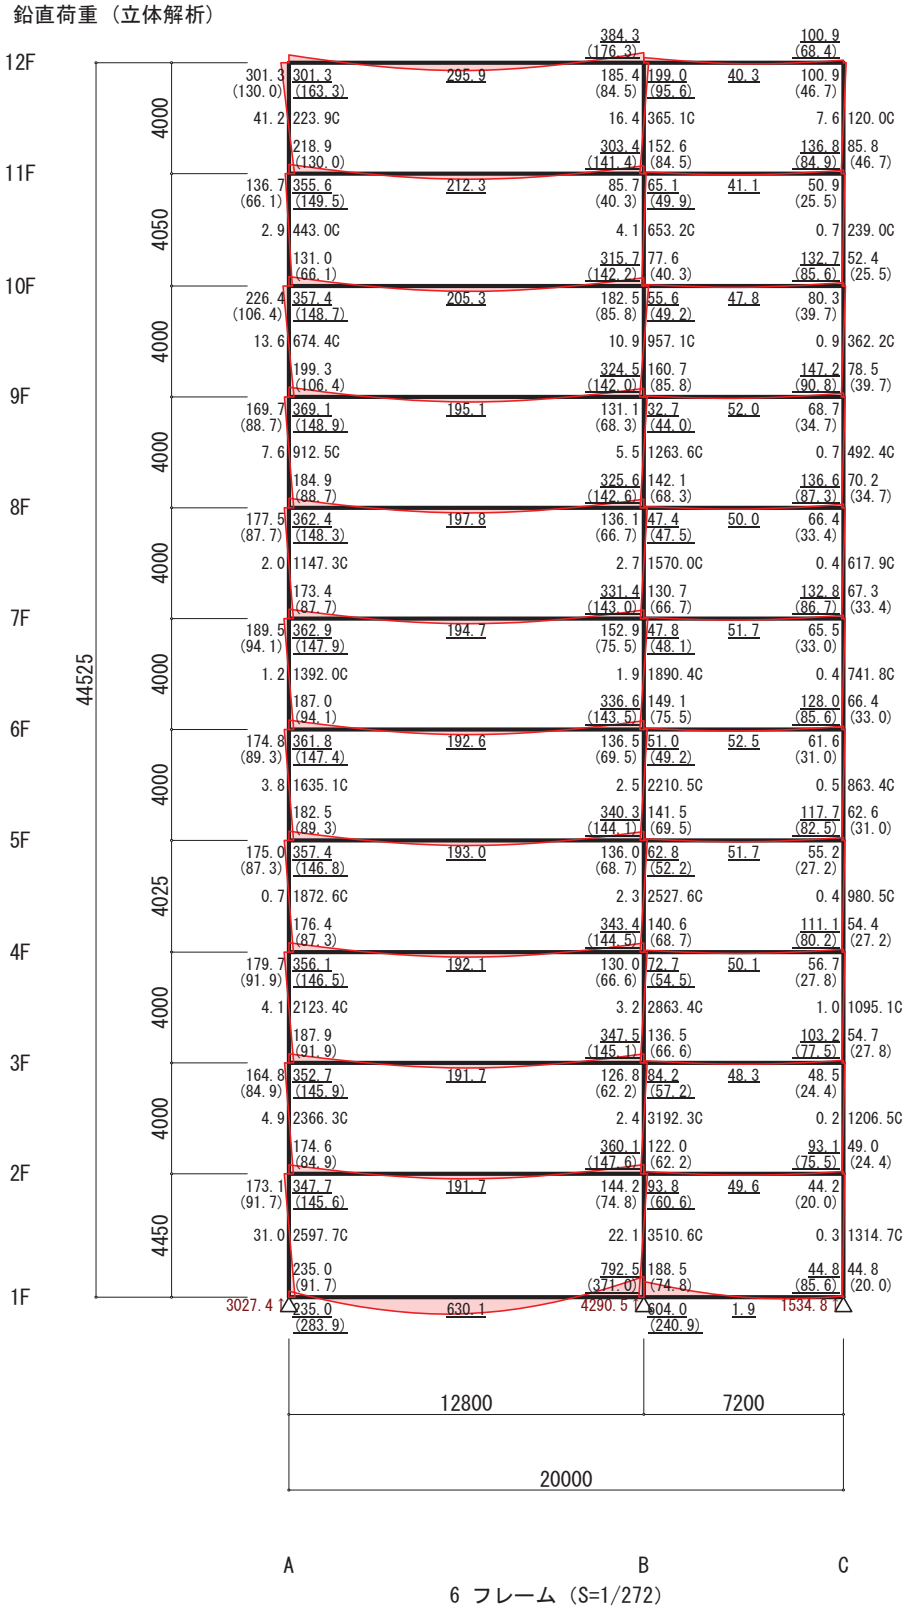

6 フレーム（S=1/272）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

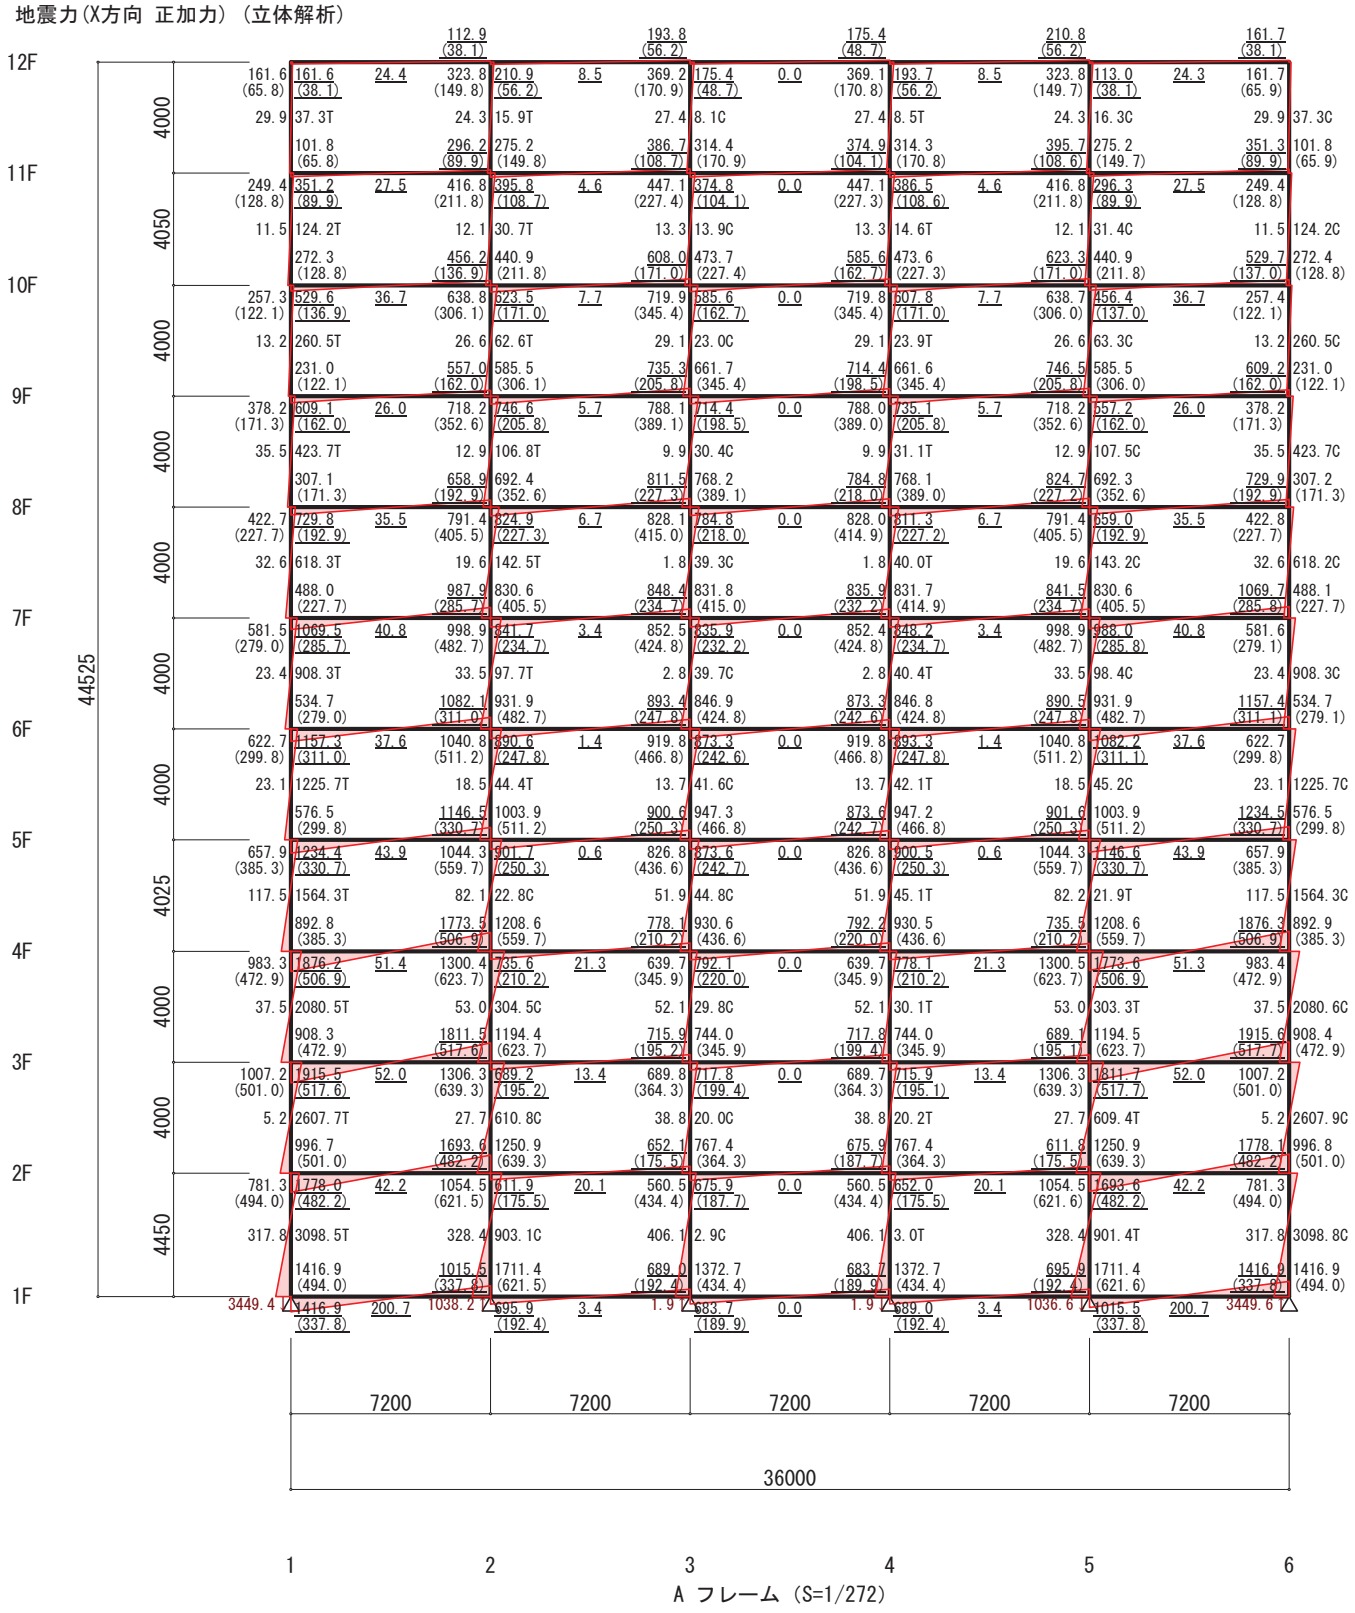

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

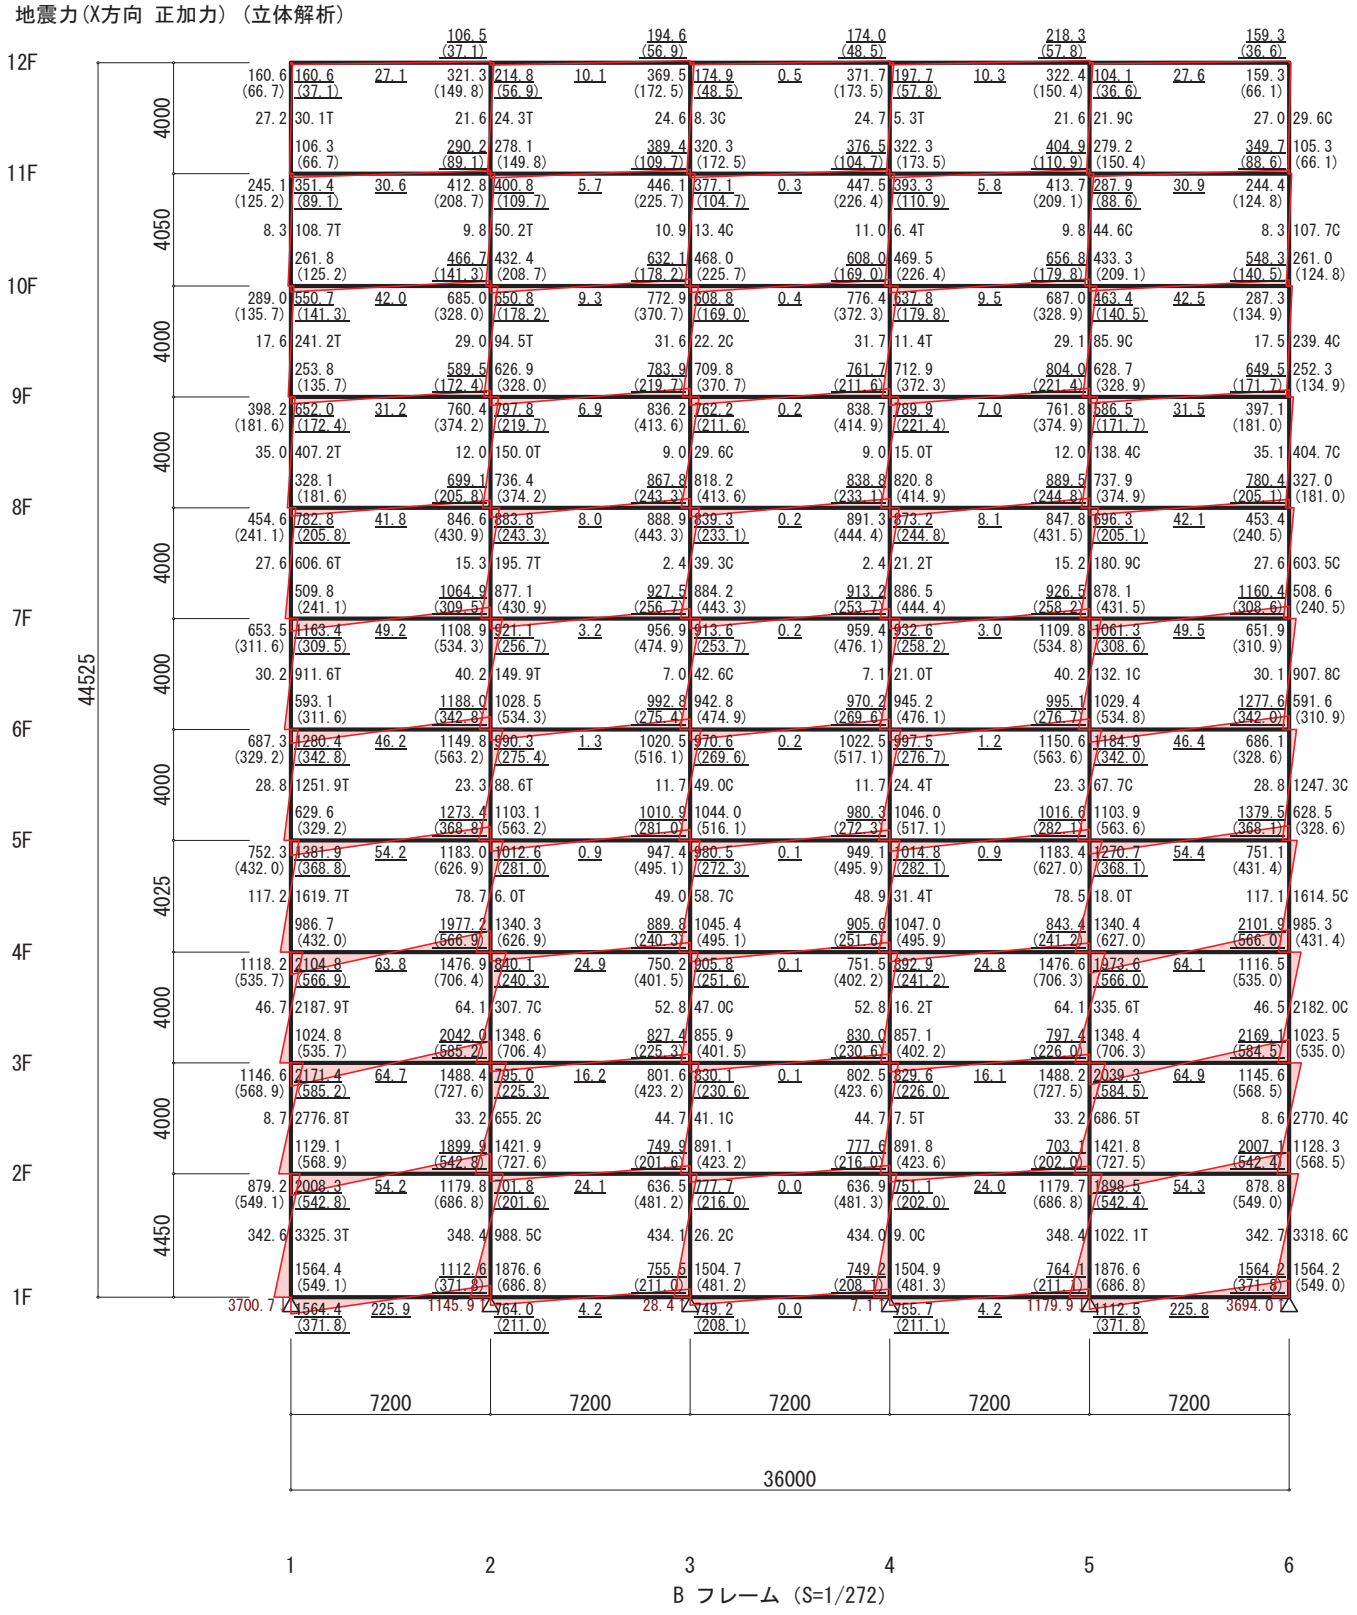

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

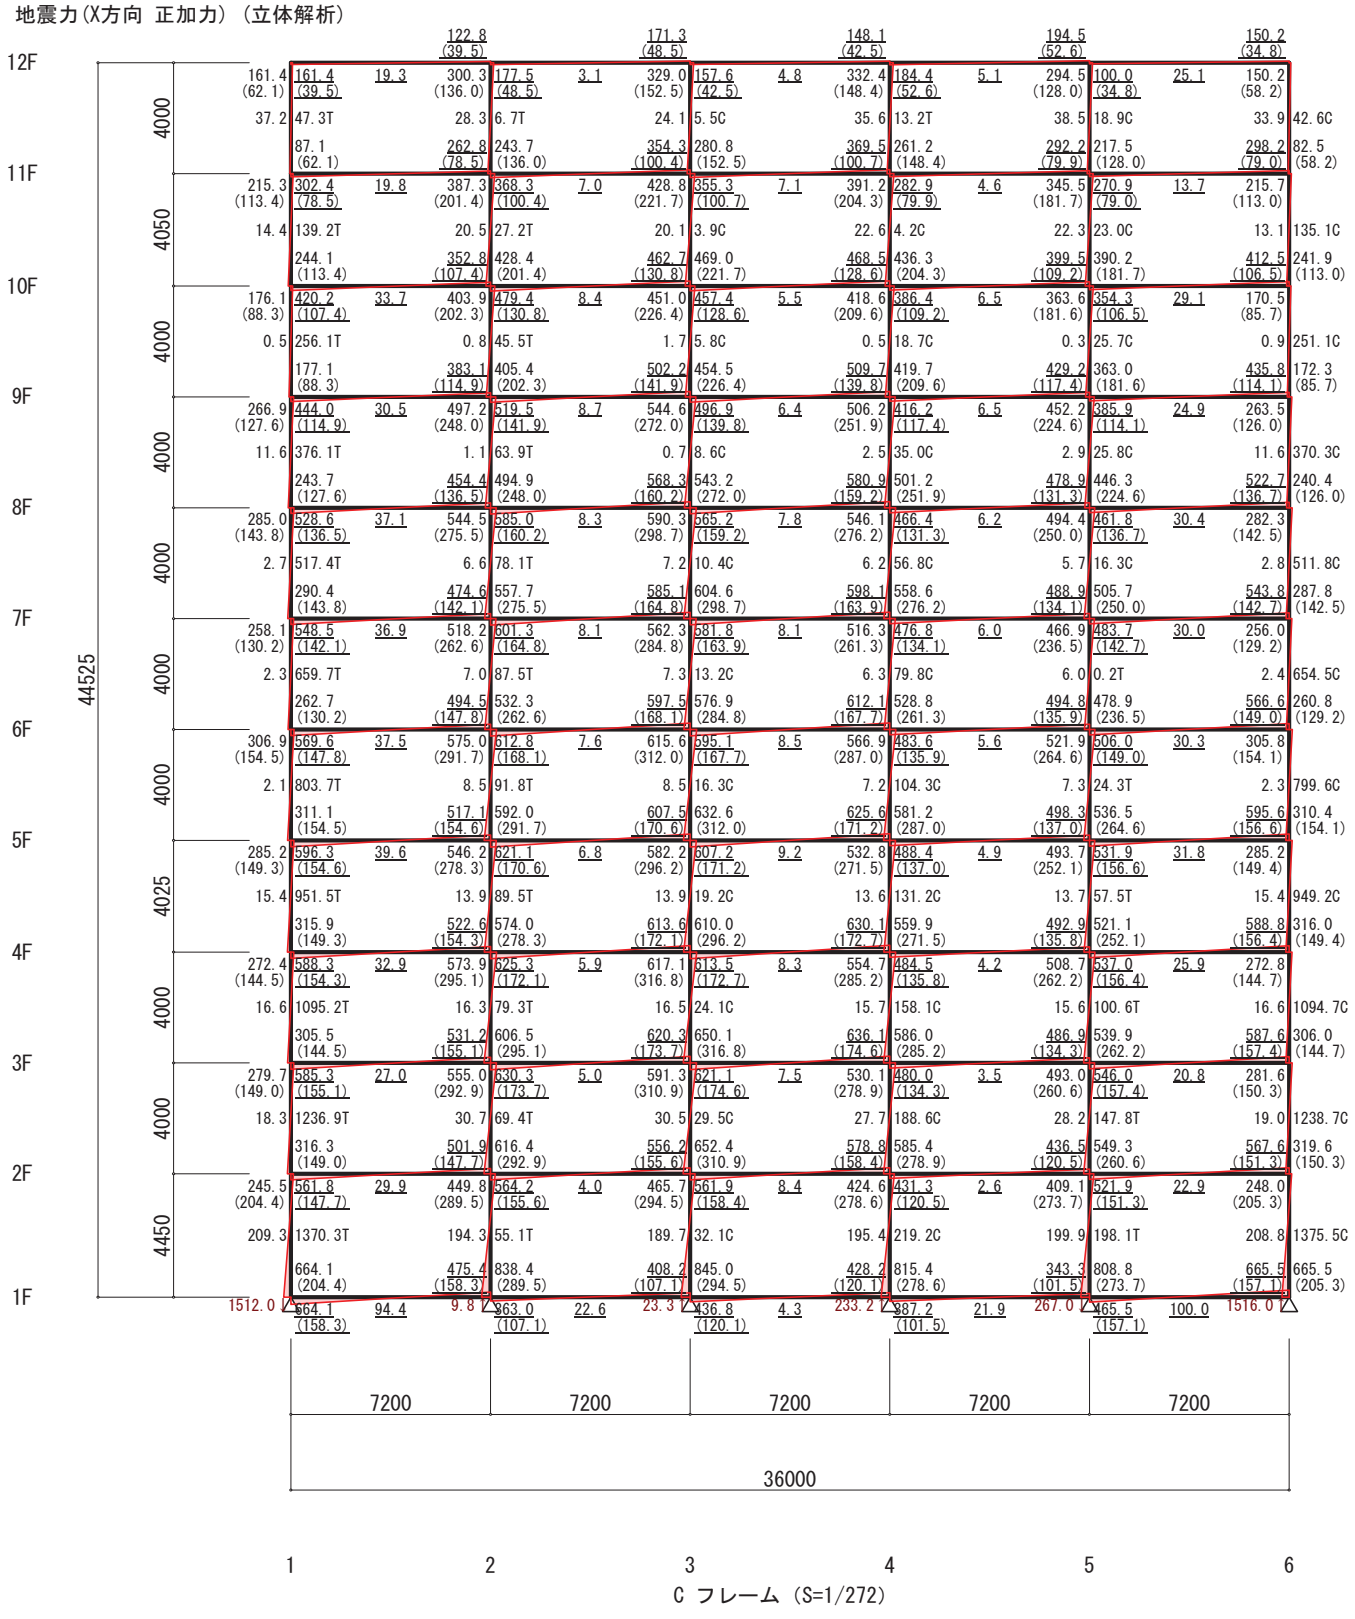

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

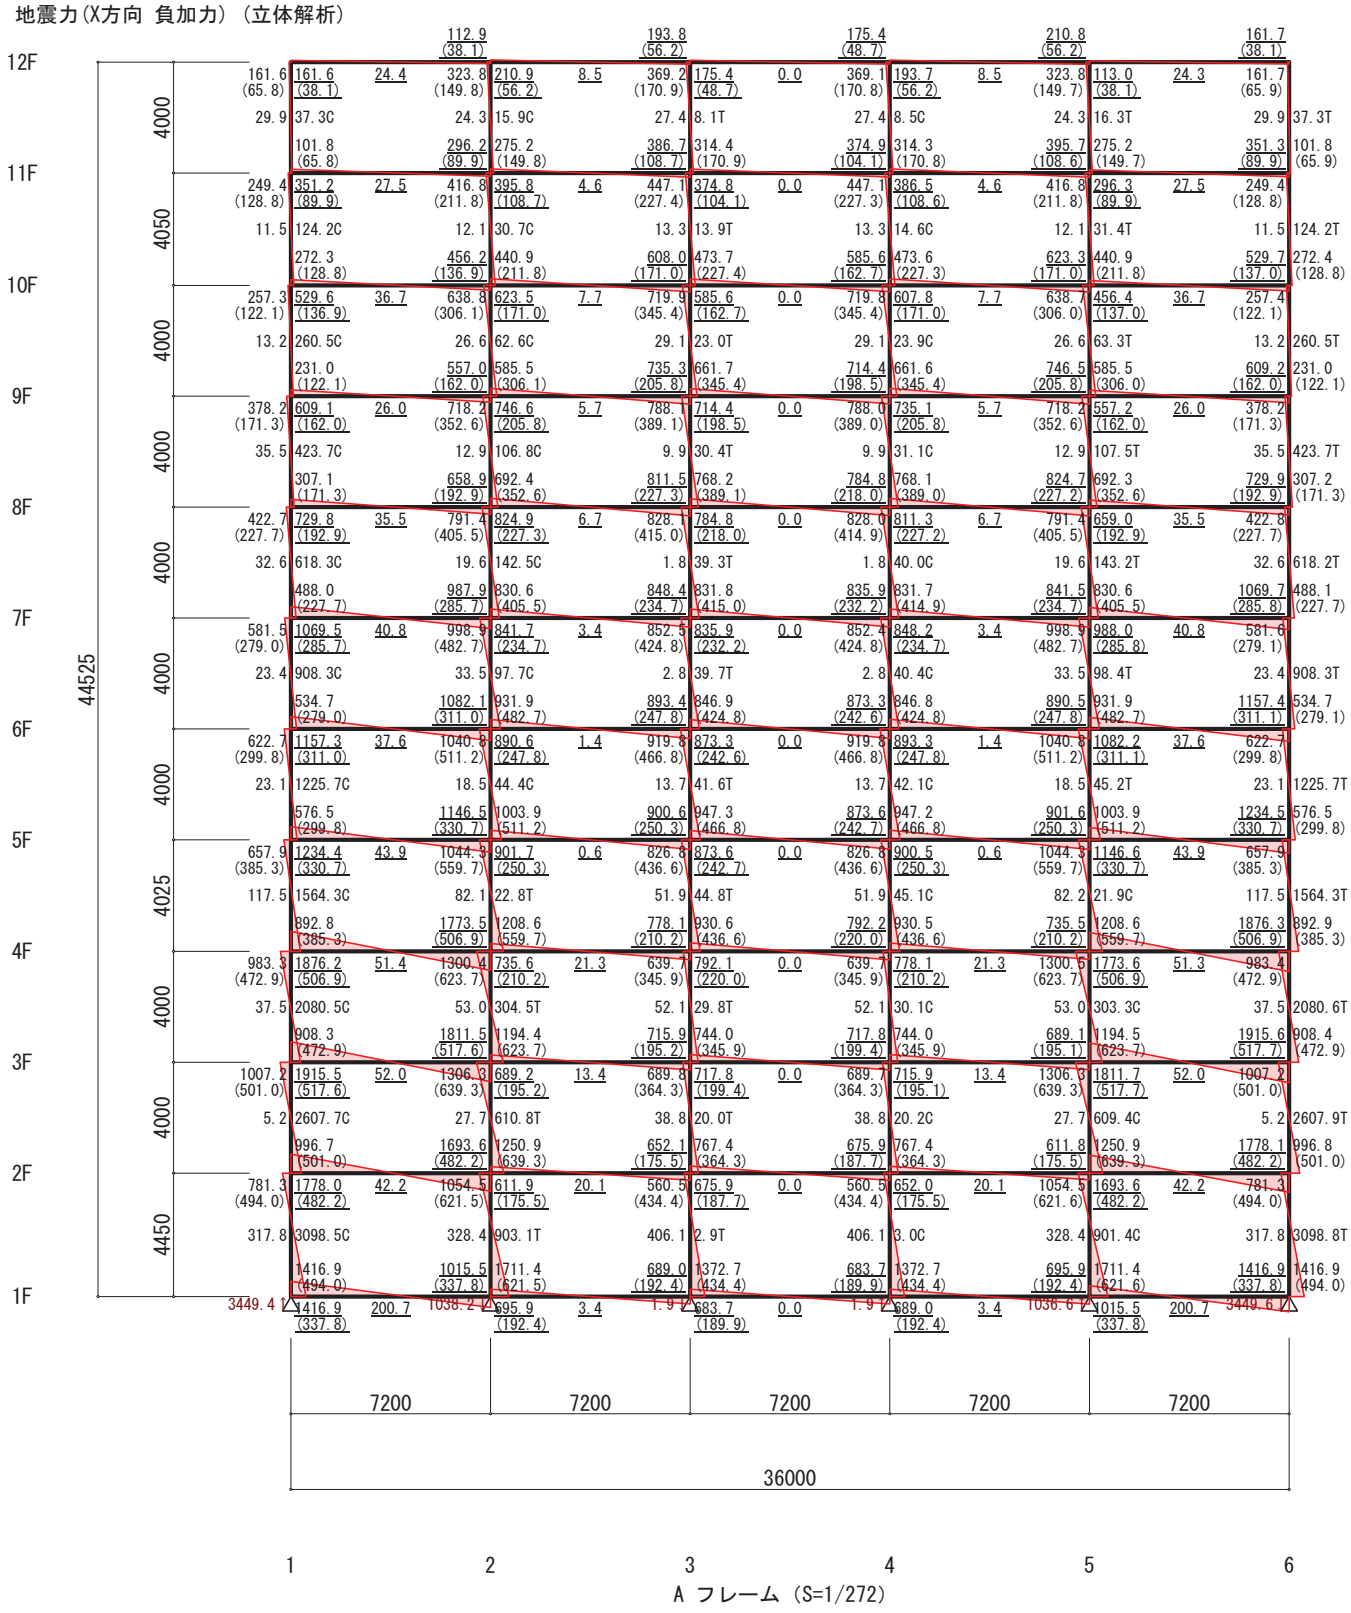

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

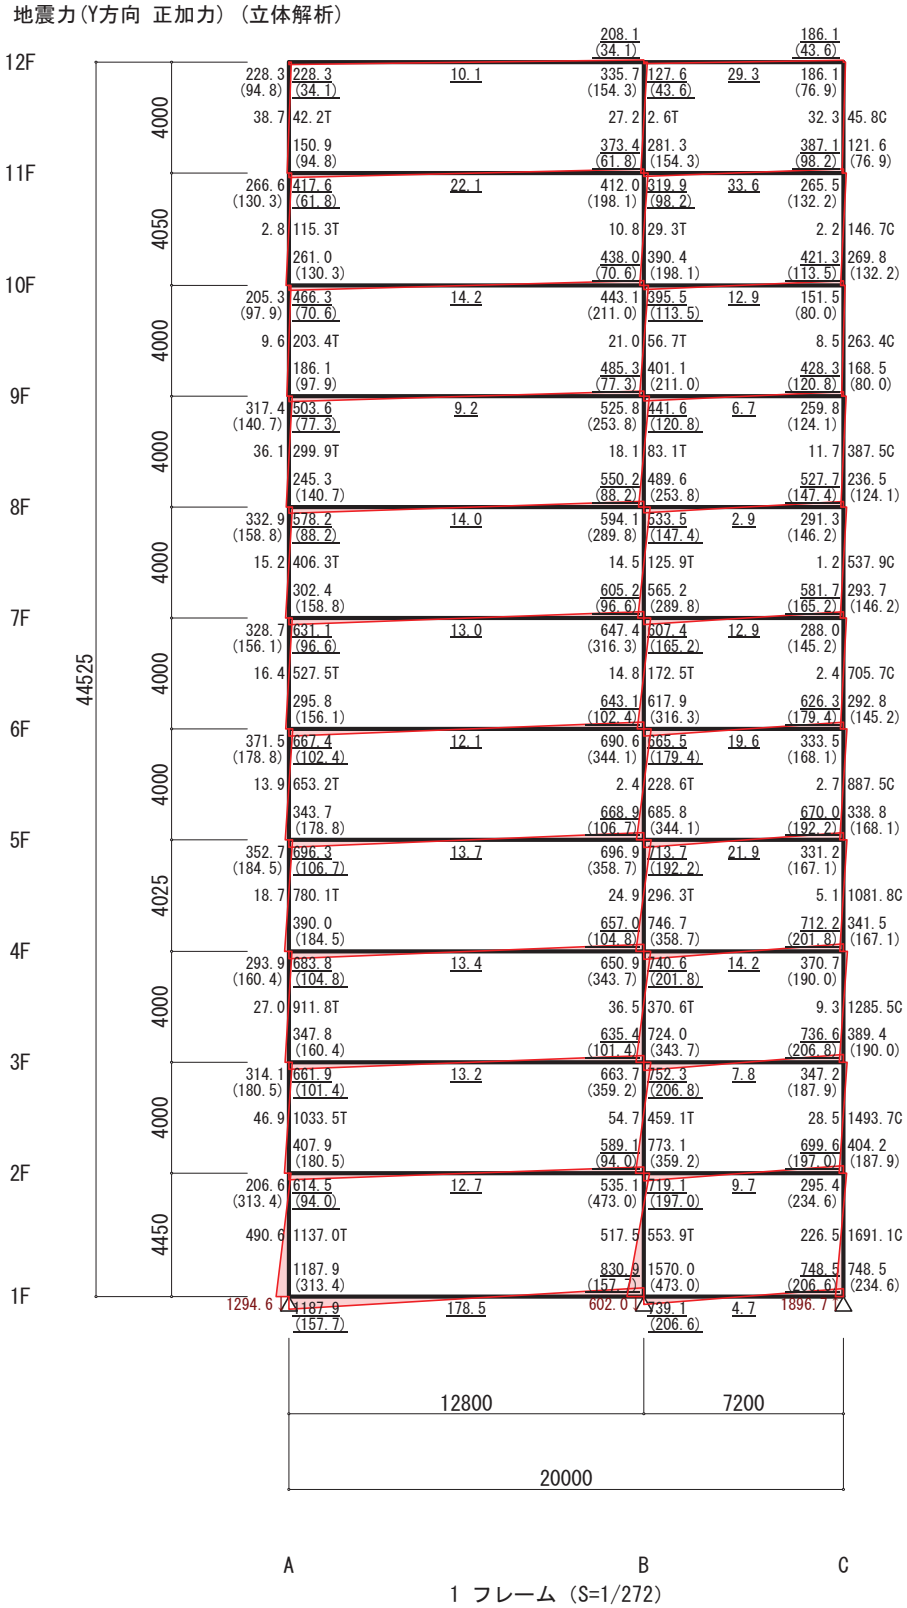

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

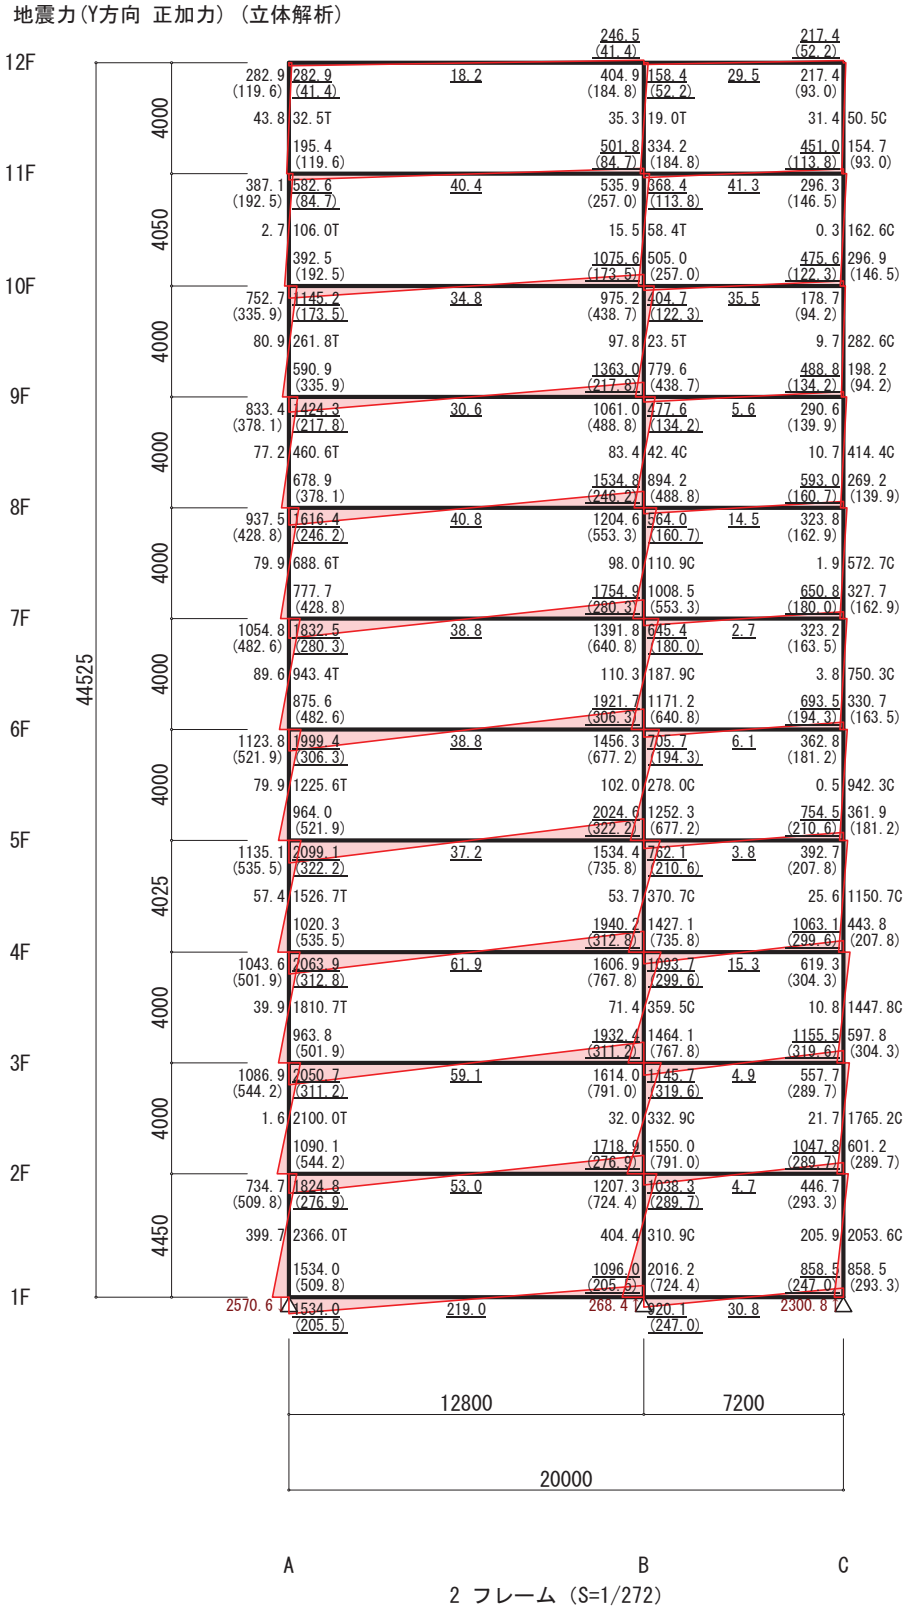

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

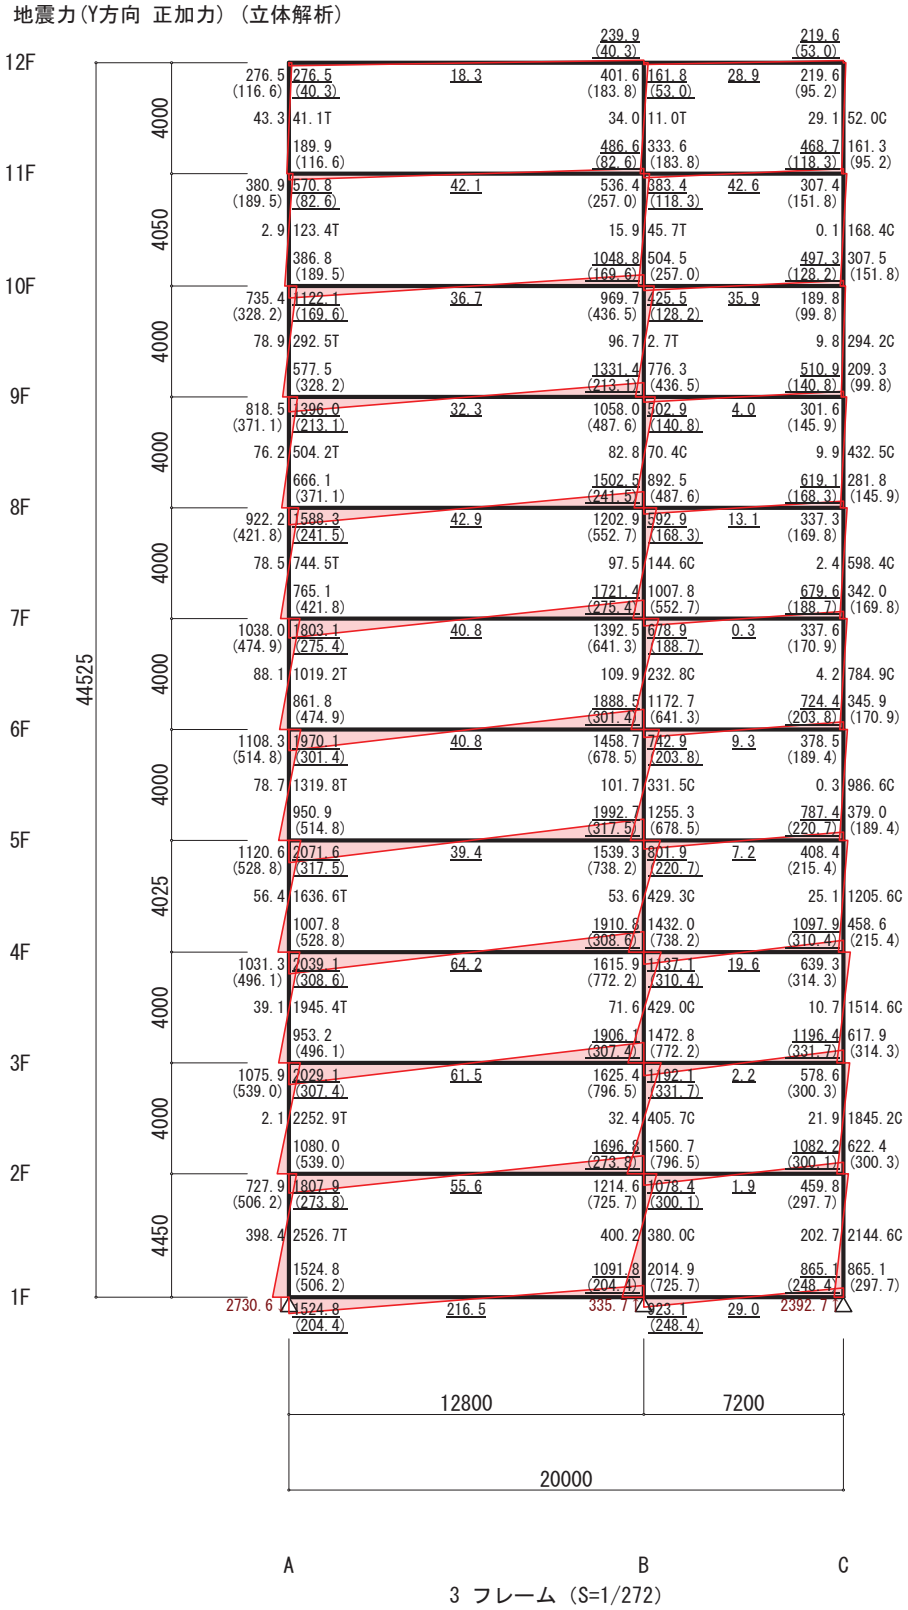

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

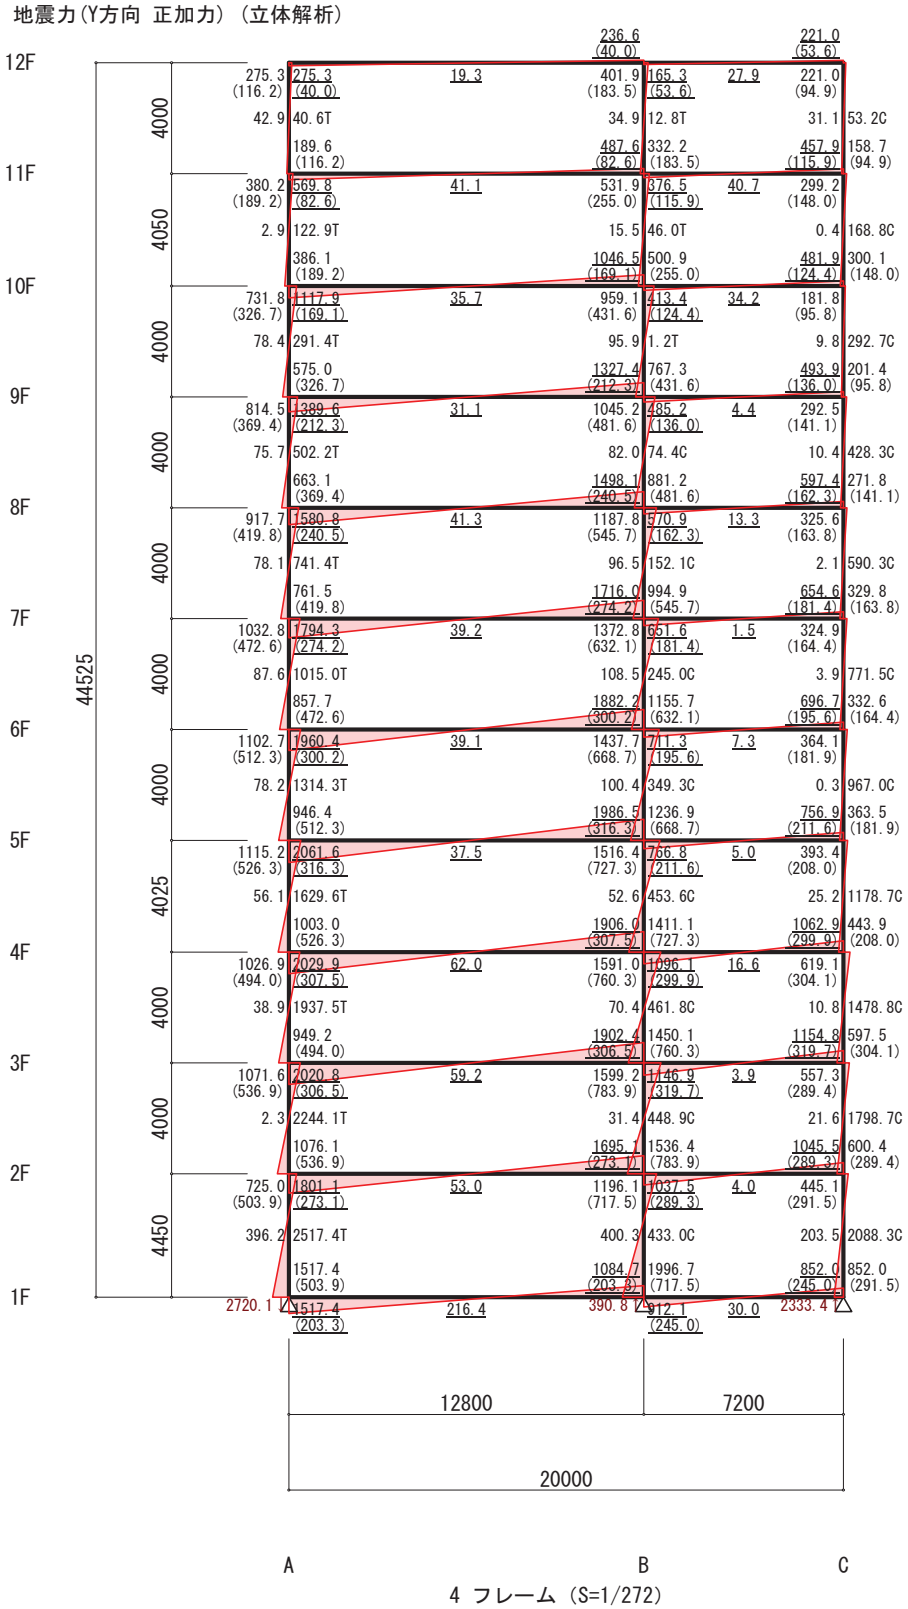

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

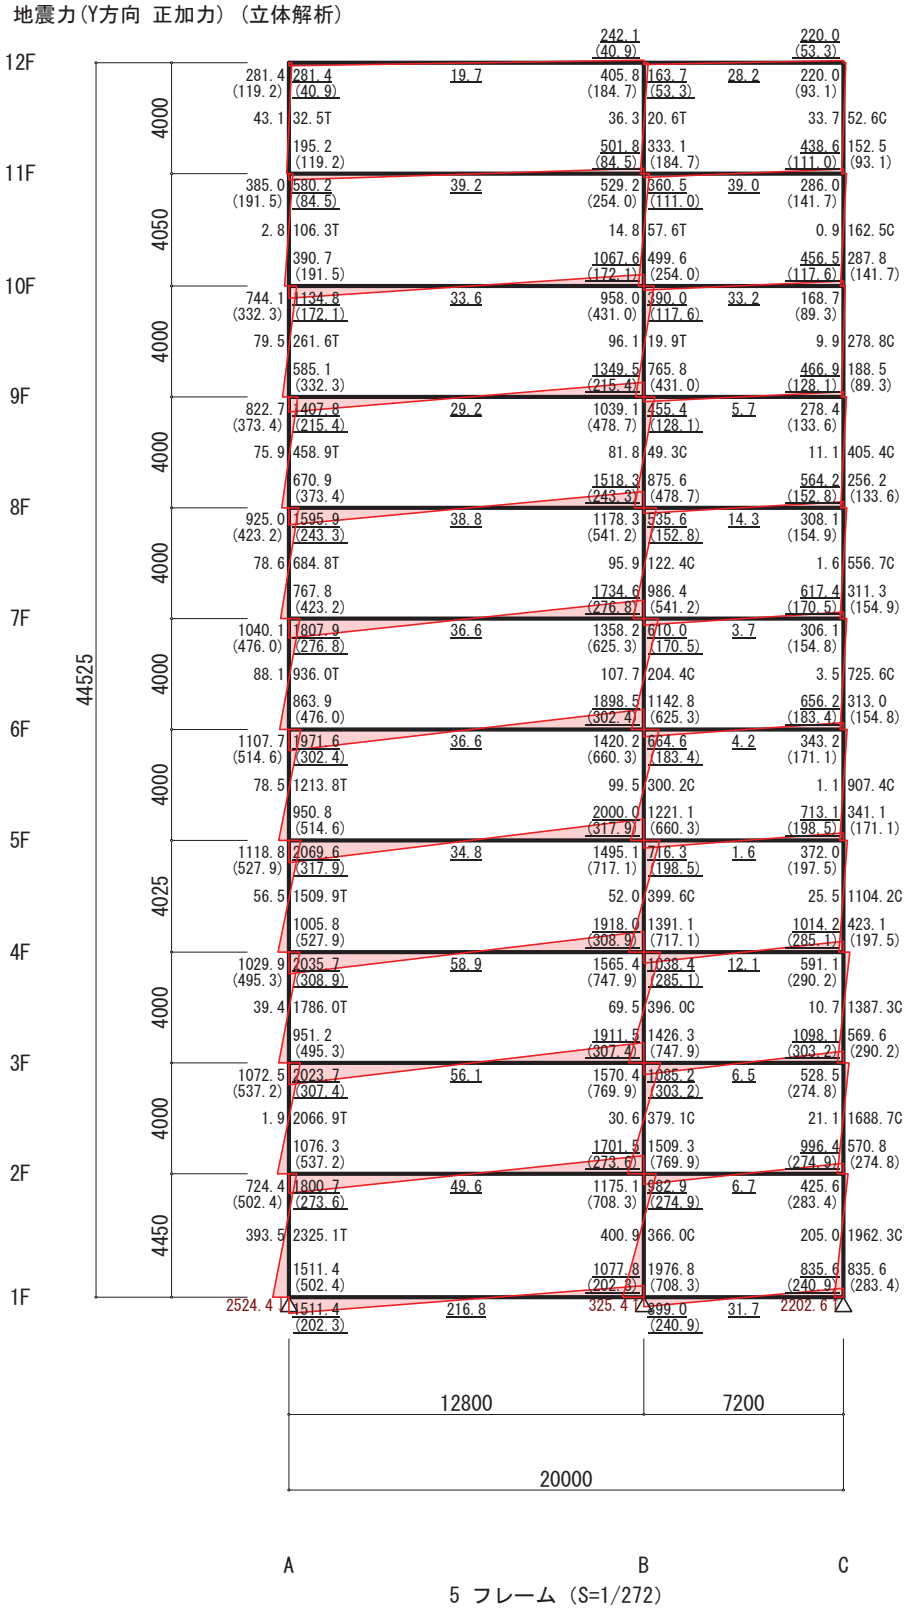

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

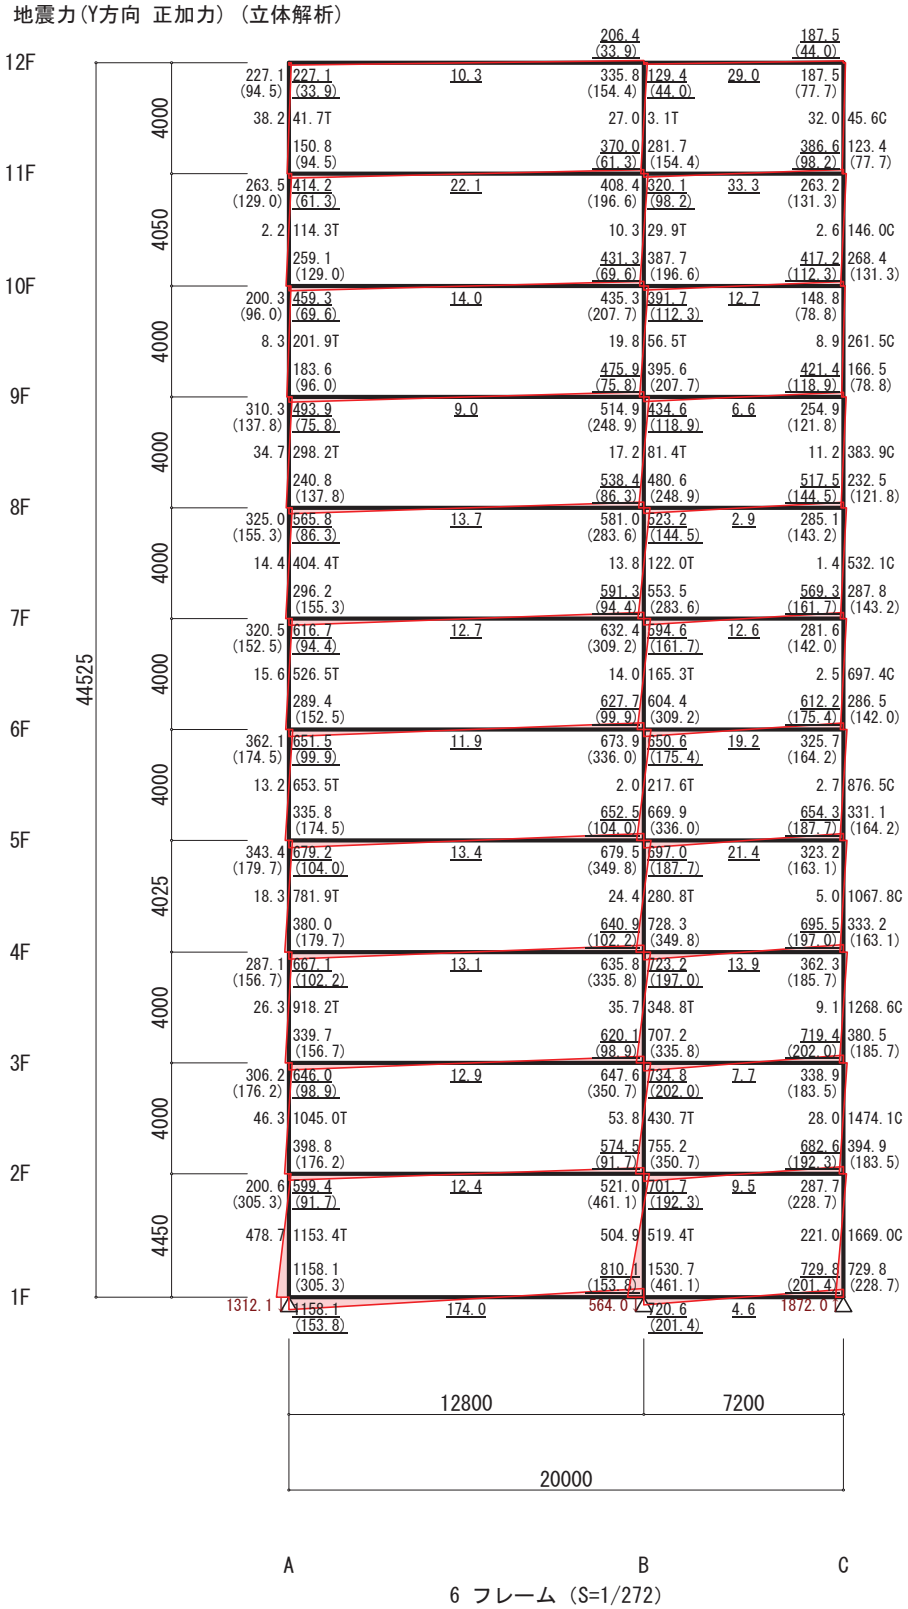

6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

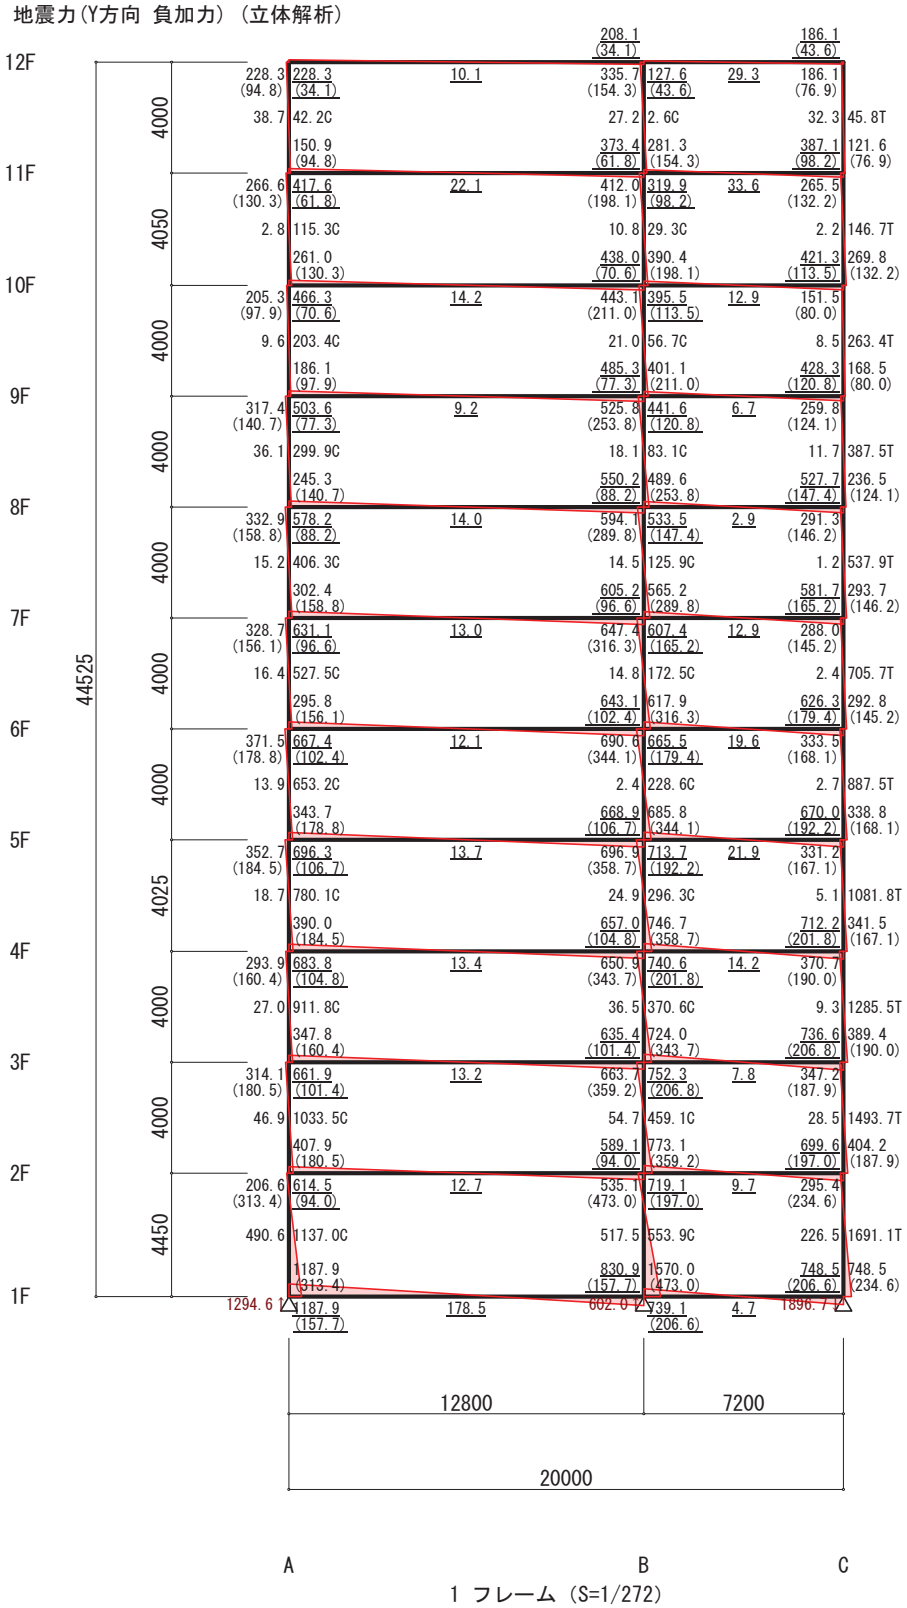

1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

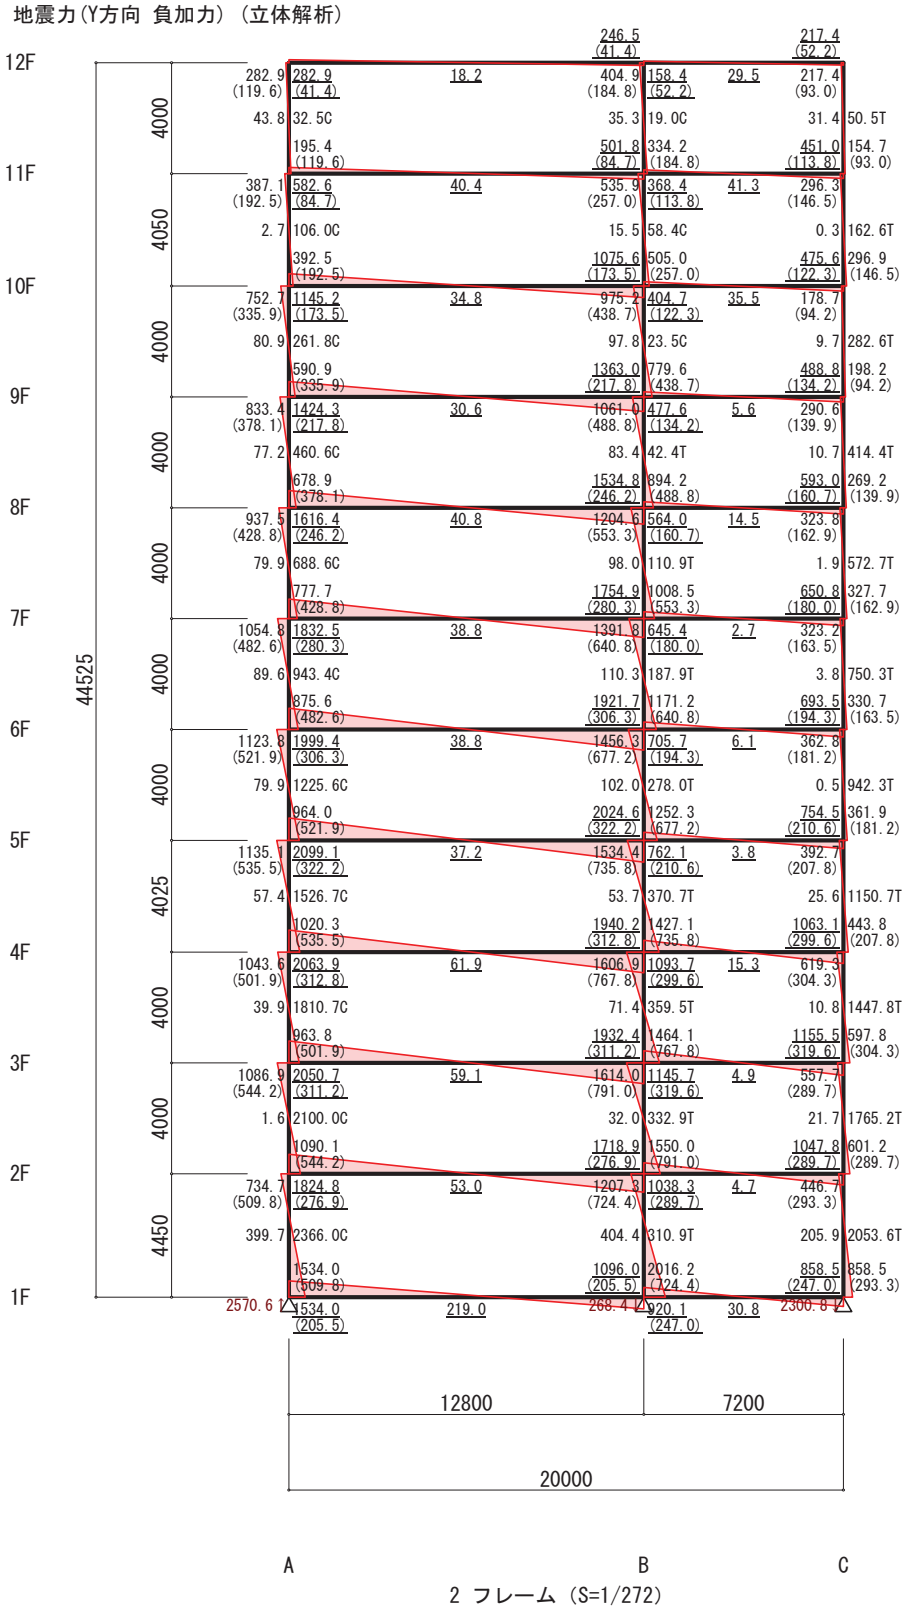

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

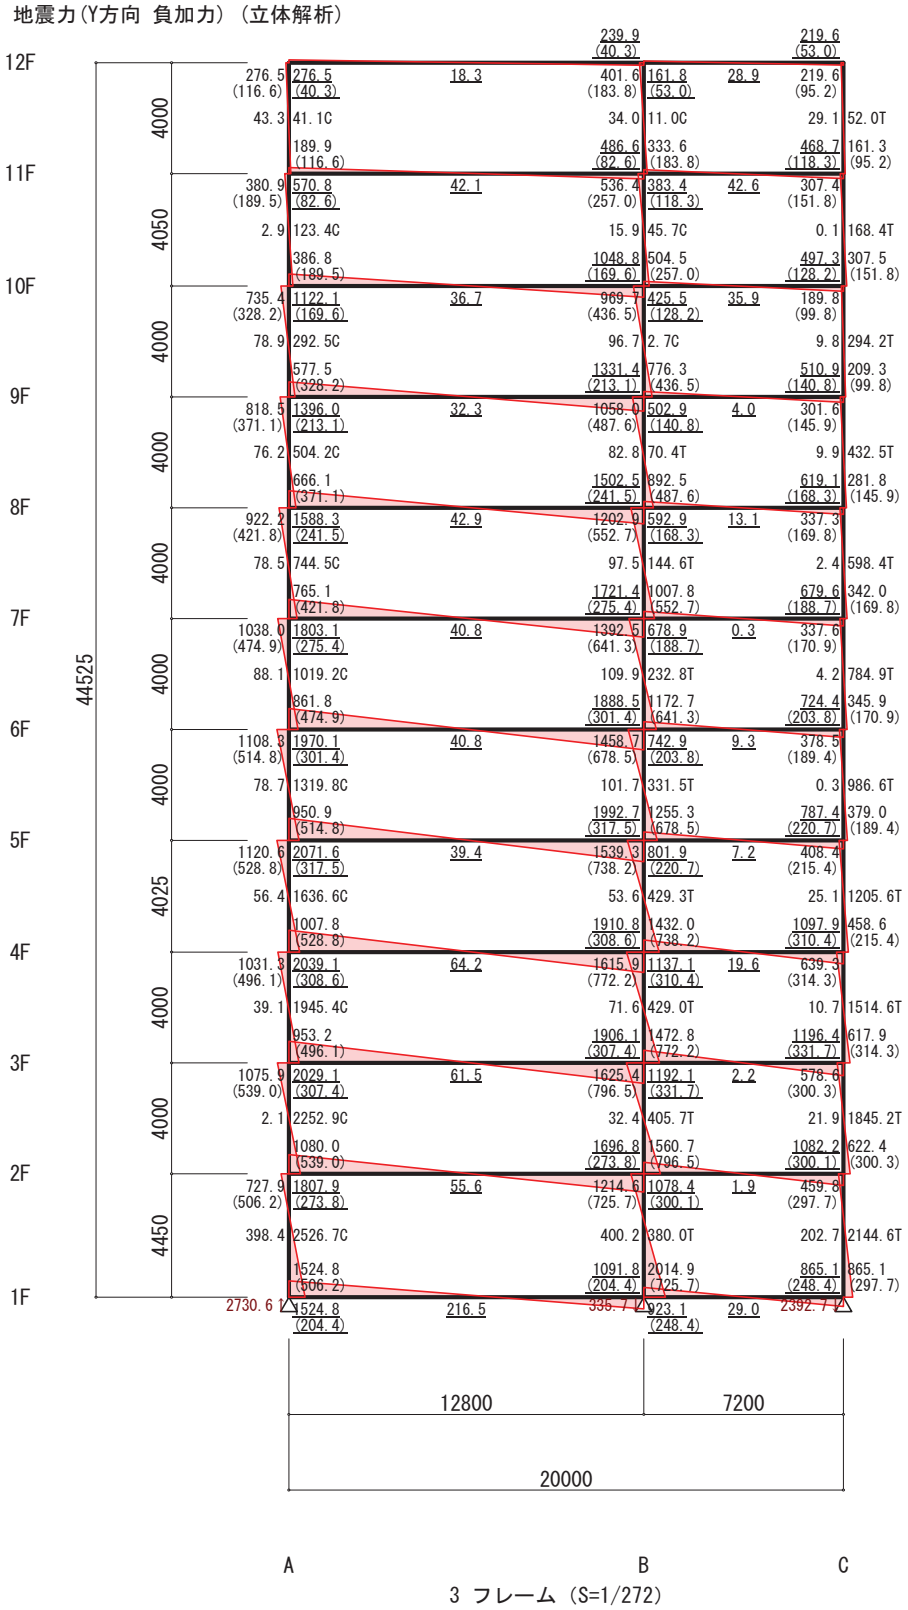

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

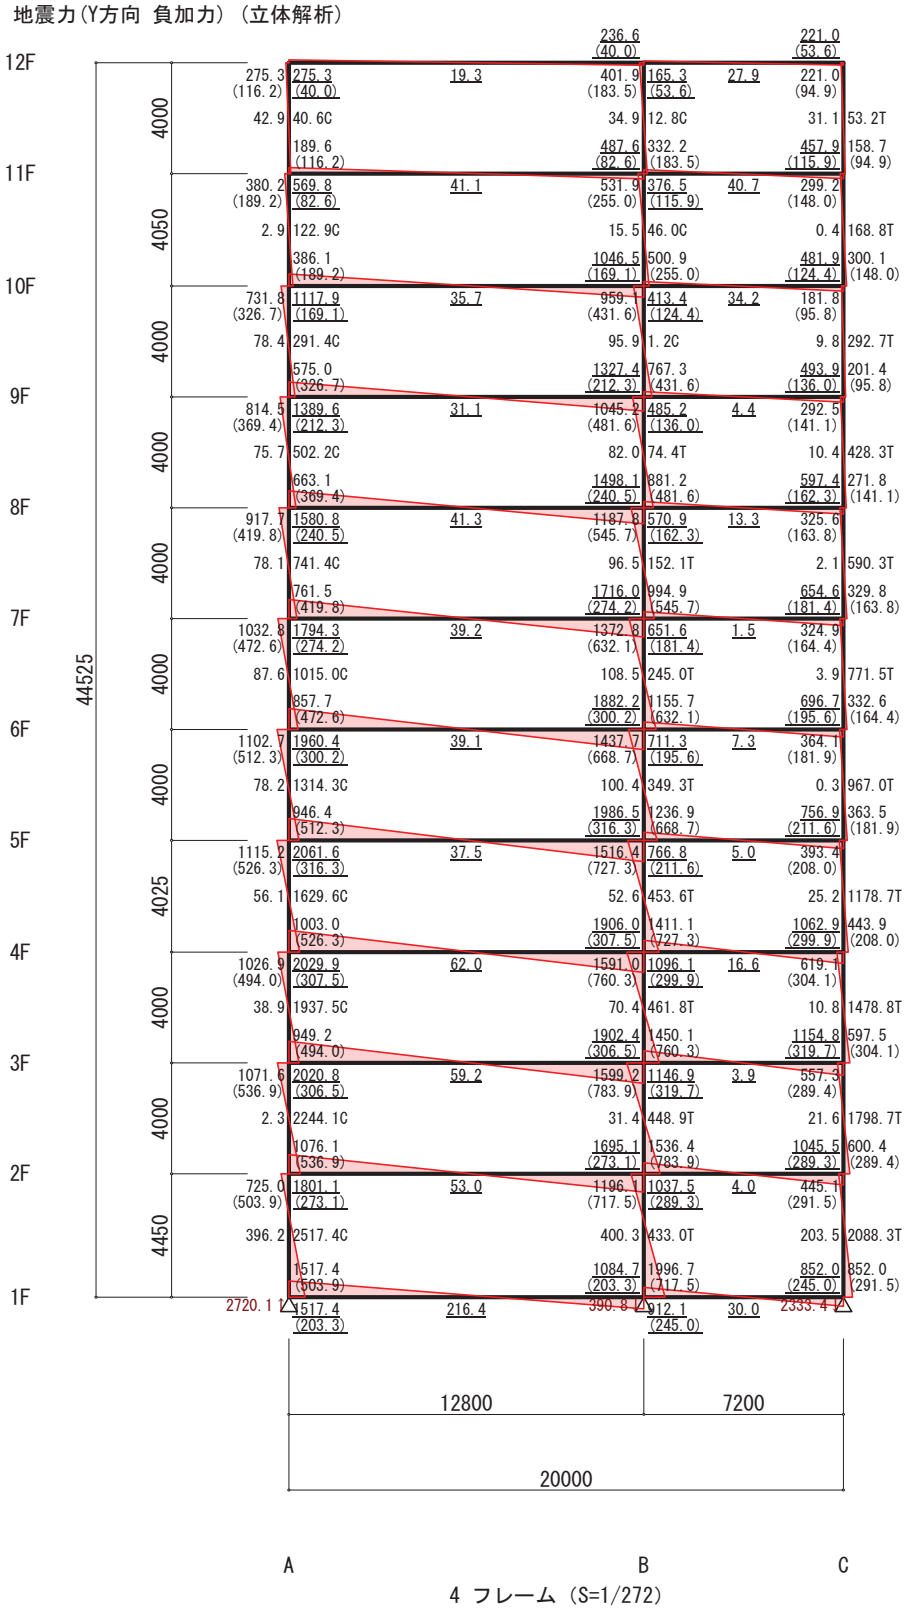

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

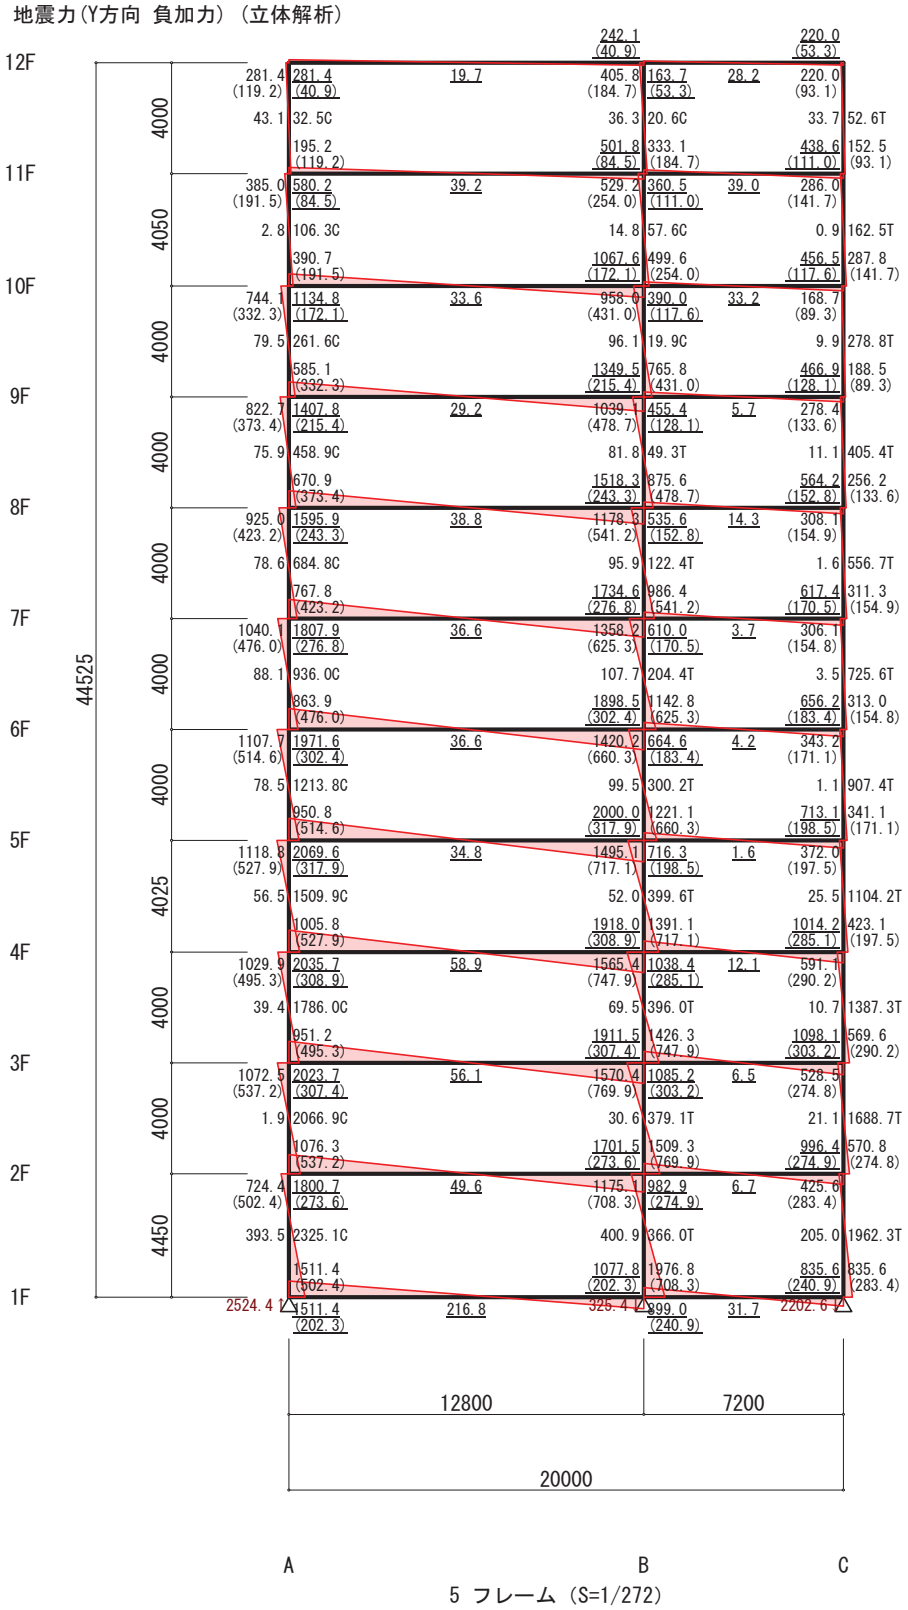

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

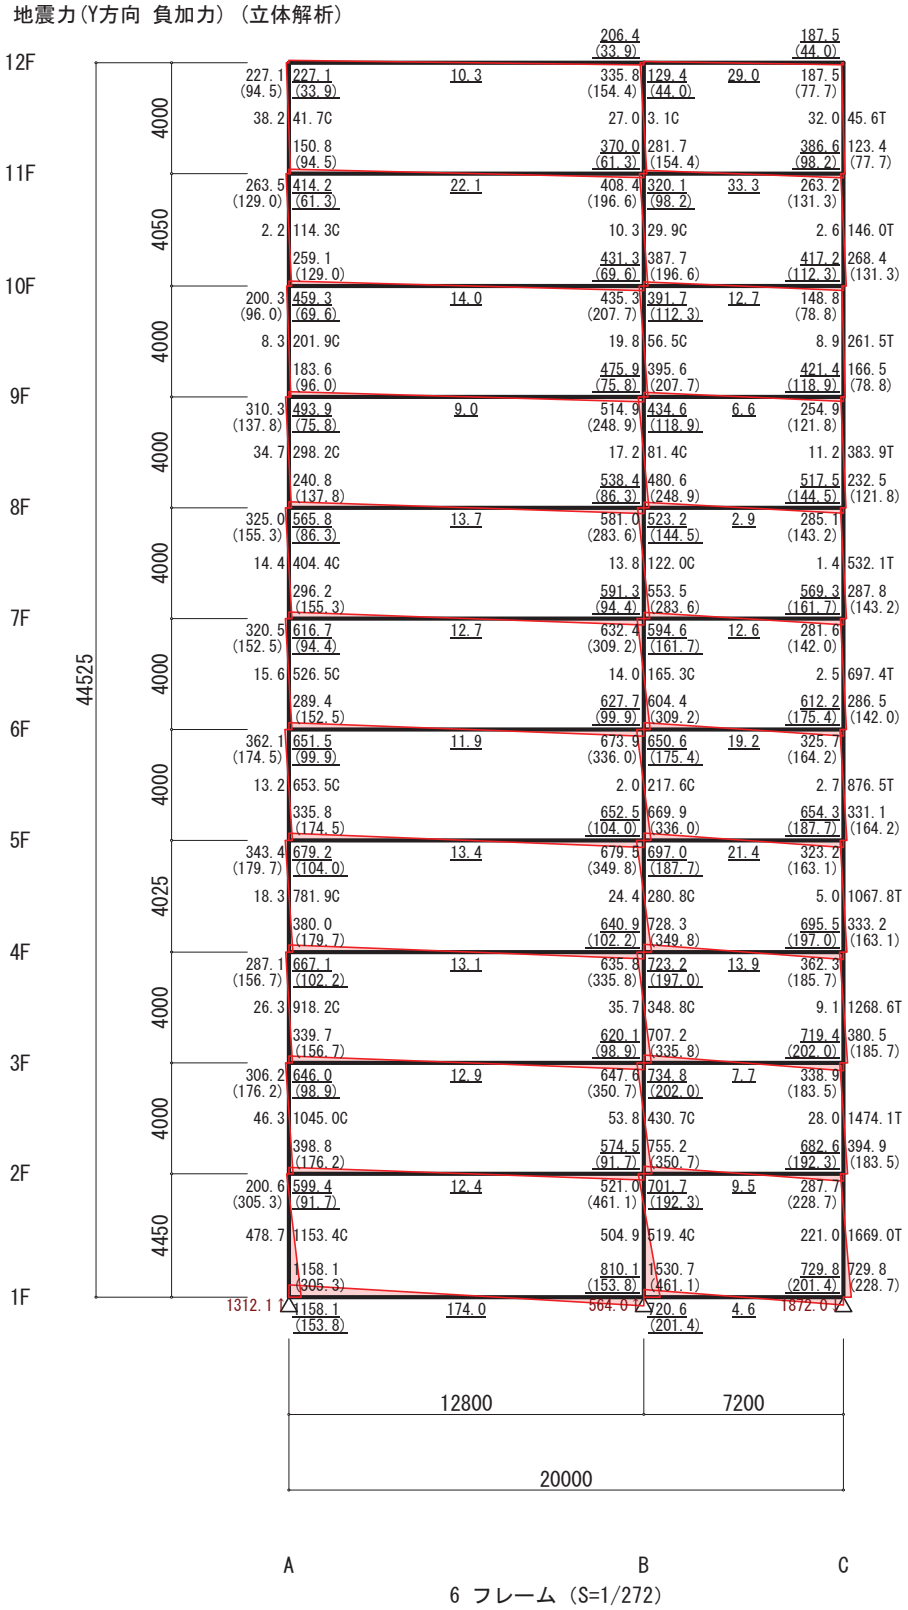

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G.Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN·m)	G.Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN·m)
G.Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN·m)			
G.Nl	: 大梁左端部軸力	(kN·m)	G.Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	: 柱頭モーメント	(kN·m)	C.Mb	: 柱脚モーメント	(kN·m)

C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-80.6	11.6	37.9	55.6	36.4	0.0	0.0
	2	3	-47.9	52.0	34.1	45.4	46.6	0.0	0.0
	3	4	-55.8	54.2	29.1	46.2	45.8	0.0	0.0
	4	5	-53.7	46.1	34.2	47.1	44.9	0.0	0.0
	5	6	-13.0	78.8	38.2	36.9	55.1	0.0	0.0
11F	1	2	-109.1	-13.5	28.2	58.5	24.5	0.0	0.0
	2	3	-48.9	43.5	29.8	42.2	40.8	0.0	0.0
	3	4	-50.7	48.2	26.5	41.8	41.1	0.0	0.0
	4	5	-46.2	46.2	29.8	41.5	41.5	0.0	0.0
	5	6	11.3	106.6	28.3	25.1	57.9	0.0	0.0
10F	1	2	-140.0	-43.4	29.7	68.1	17.2	0.0	0.0
	2	3	-51.3	40.5	32.1	44.1	41.1	0.0	0.0
	3	4	-52.3	48.8	27.5	43.1	42.2	0.0	0.0
	4	5	-44.3	47.6	32.1	42.2	43.1	0.0	0.0
	5	6	40.5	136.6	29.9	18.0	67.2	0.0	0.0
9F	1	2	-151.7	-51.3	27.8	70.8	14.4	0.0	0.0
	2	3	-58.6	37.2	30.1	45.6	39.7	0.0	0.0
	3	4	-52.8	48.5	27.4	43.2	42.1	0.0	0.0
	4	5	-41.6	54.1	30.2	40.9	44.4	0.0	0.0
	5	6	47.7	147.8	27.9	15.5	69.8	0.0	0.0
8F	1	2	-140.7	-41.3	28.3	67.9	17.4	0.0	0.0
	2	3	-57.9	38.4	29.9	45.3	39.9	0.0	0.0
	3	4	-52.5	48.8	27.4	43.1	42.1	0.0	0.0
	4	5	-42.3	53.9	29.9	41.0	44.2	0.0	0.0
	5	6	38.1	137.1	28.5	18.3	67.0	0.0	0.0
7F	1	2	-170.6	-68.8	30.2	77.6	11.1	0.0	0.0
	2	3	-54.2	40.7	30.6	44.5	40.8	0.0	0.0
	3	4	-52.6	49.4	27.0	43.1	42.2	0.0	0.0
	4	5	-44.1	50.8	30.6	41.7	43.6	0.0	0.0
	5	6	65.0	166.5	30.4	12.2	76.5	0.0	0.0
6F	1	2	-162.5	-59.4	29.6	75.2	13.5	0.0	0.0
	2	3	-56.3	40.8	29.4	44.8	40.5	0.0	0.0
	3	4	-52.4	49.6	27.0	43.0	42.2	0.0	0.0
	4	5	-43.8	53.3	29.4	41.3	44.0	0.0	0.0
	5	6	56.0	158.9	29.7	14.5	74.2	0.0	0.0
5F	1	2	-144.5	-41.6	29.7	70.2	18.5	0.0	0.0
	2	3	-56.2	42.4	28.7	44.6	40.7	0.0	0.0
	3	4	-52.2	49.9	27.0	43.0	42.3	0.0	0.0
	4	5	-44.9	53.7	28.7	41.4	43.9	0.0	0.0
	5	6	38.7	141.4	29.8	19.4	69.4	0.0	0.0
4F	1	2	-176.8	-68.7	36.0	83.4	15.2	0.0	0.0
	2	3	-49.9	46.7	29.7	43.1	42.2	0.0	0.0
	3	4	-52.3	50.6	26.6	42.9	42.4	0.0	0.0
	4	5	-48.4	48.2	29.7	42.7	42.6	0.0	0.0
	5	6	65.4	173.2	36.1	16.1	82.4	0.0	0.0
3F	1	2	-146.6	-37.9	35.6	74.9	23.7	0.0	0.0
	2	3	-51.8	47.7	28.3	43.2	42.1	0.0	0.0
	3	4	-51.9	50.8	26.7	42.8	42.5	0.0	0.0
	4	5	-48.8	50.7	28.3	42.4	42.9	0.0	0.0
	5	6	35.8	144.3	35.7	24.3	74.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	1	2	-105.5	9.2	33.8	63.3	36.6	0.0	0.0
	2	3	-52.0	50.4	28.0	43.5	43.1	0.0	0.0
	3	4	-52.6	52.1	26.8	43.4	43.2	0.0	0.0
	4	5	-50.9	51.4	28.0	43.2	43.4	0.0	0.0
	5	6	-10.1	104.5	33.8	36.8	63.0	0.0	0.0
1F	1	2	-61.8	243.2	170.1	138.0	188.4	0.0	0.0
	2	3	-245.9	202.4	98.4	169.3	157.2	0.0	0.0
	3	4	-204.9	204.6	117.8	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-202.7	245.7	98.4	157.3	169.2	0.0	0.0
	5	6	-243.5	61.3	170.1	188.5	137.9	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	161.6	112.9	24.4	-38.1	38.1	0.0	0.0
	2	3	210.9	193.8	8.5	-56.2	56.2	0.0	0.0
	3	4	175.4	175.4	-0.0	-48.7	48.7	0.0	0.0
	4	5	193.7	210.8	-8.5	-56.2	56.2	0.0	0.0
	5	6	113.0	161.7	-24.3	-38.1	38.1	0.0	0.0
11F	1	2	351.2	296.2	27.5	-89.9	89.9	0.0	0.0
	2	3	395.8	386.7	4.6	-108.7	108.7	0.0	0.0
	3	4	374.8	374.9	-0.0	-104.1	104.1	0.0	0.0
	4	5	386.5	395.7	-4.6	-108.6	108.6	0.0	0.0
	5	6	296.3	351.3	-27.5	-89.9	89.9	0.0	0.0
10F	1	2	529.6	456.2	36.7	-136.9	136.9	0.0	0.0
	2	3	623.5	608.0	7.7	-171.0	171.0	0.0	0.0
	3	4	585.6	585.6	-0.0	-162.7	162.7	0.0	0.0
	4	5	607.8	623.3	-7.7	-171.0	171.0	0.0	0.0
	5	6	456.4	529.7	-36.7	-137.0	137.0	0.0	0.0
9F	1	2	609.1	557.0	26.0	-162.0	162.0	0.0	0.0
	2	3	746.6	735.3	5.7	-205.8	205.8	0.0	0.0
	3	4	714.4	714.4	-0.0	-198.5	198.5	0.0	0.0
	4	5	735.1	746.5	-5.7	-205.8	205.8	0.0	0.0
	5	6	557.2	609.2	-26.0	-162.0	162.0	0.0	0.0
8F	1	2	729.8	658.9	35.5	-192.9	192.9	0.0	0.0
	2	3	824.9	811.5	6.7	-227.3	227.3	0.0	0.0
	3	4	784.8	784.8	-0.0	-218.0	218.0	0.0	0.0
	4	5	811.3	824.7	-6.7	-227.2	227.2	0.0	0.0
	5	6	659.0	729.9	-35.5	-192.9	192.9	0.0	0.0
7F	1	2	1069.5	987.9	40.8	-285.7	285.7	0.0	0.0
	2	3	841.7	848.4	-3.4	-234.7	234.7	0.0	0.0
	3	4	835.9	835.9	-0.0	-232.2	232.2	0.0	0.0
	4	5	848.2	841.5	3.4	-234.7	234.7	0.0	0.0
	5	6	988.0	1069.7	-40.8	-285.8	285.8	0.0	0.0
6F	1	2	1157.3	1082.1	37.6	-311.0	311.0	0.0	0.0
	2	3	890.6	893.4	-1.4	-247.8	247.8	0.0	0.0
	3	4	873.3	873.3	-0.0	-242.6	242.6	0.0	0.0
	4	5	893.3	890.5	1.4	-247.8	247.8	0.0	0.0
	5	6	1082.2	1157.4	-37.6	-311.1	311.1	0.0	0.0
5F	1	2	1234.4	1146.5	43.9	-330.7	330.7	0.0	0.0
	2	3	901.7	900.6	0.6	-250.3	250.3	0.0	0.0
	3	4	873.6	873.6	-0.0	-242.7	242.7	0.0	0.0
	4	5	900.5	901.6	-0.6	-250.3	250.3	0.0	0.0
	5	6	1146.6	1234.5	-43.9	-330.7	330.7	0.0	0.0
4F	1	2	1876.2	1773.5	51.4	-506.9	506.9	0.0	0.0
	2	3	735.6	778.1	-21.3	-210.2	210.2	0.0	0.0
	3	4	792.1	792.2	-0.0	-220.0	220.0	0.0	0.0
	4	5	778.1	735.5	21.3	-210.2	210.2	0.0	0.0
	5	6	1773.6	1876.3	-51.3	-506.9	506.9	0.0	0.0
3F	1	2	1915.5	1811.5	52.0	-517.6	517.6	0.0	0.0
	2	3	689.2	715.9	-13.4	-195.2	195.2	0.0	0.0
	3	4	717.8	717.8	-0.0	-199.4	199.4	0.0	0.0
	4	5	715.9	689.1	13.4	-195.1	195.1	0.0	0.0
	5	6	1811.7	1915.6	-52.0	-517.7	517.7	0.0	0.0
2F	1	2	1778.0	1693.6	42.2	-482.2	482.2	0.0	0.0
	2	3	611.9	652.1	-20.1	-175.5	175.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	3	4	675.9	675.9	-0.0	-187.7	187.7	0.0	0.0
	4	5	652.0	611.8	20.1	-175.5	175.5	0.0	0.0
	5	6	1693.6	1778.1	-42.2	-482.2	482.2	0.0	0.0
1F	1	2	1416.9	1015.5	200.7	-337.8	337.8	0.0	0.0
	2	3	695.9	689.0	3.4	-192.4	192.4	0.0	0.0
	3	4	683.7	683.7	0.0	-189.9	189.9	0.0	0.0
	4	5	689.0	695.9	-3.4	-192.4	192.4	0.0	0.0
	5	6	1015.5	1416.9	-200.7	-337.8	337.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-161.6	-112.9	-24.4	38.1	-38.1	0.0	0.0
	2	3	-210.9	-193.8	-8.5	56.2	-56.2	0.0	0.0
	3	4	-175.4	-175.4	0.0	48.7	-48.7	0.0	0.0
	4	5	-193.7	-210.8	8.5	56.2	-56.2	0.0	0.0
	5	6	-113.0	-161.7	24.3	38.1	-38.1	0.0	0.0
11F	1	2	-351.2	-296.2	-27.5	89.9	-89.9	0.0	0.0
	2	3	-395.8	-386.7	-4.6	108.7	-108.7	0.0	0.0
	3	4	-374.8	-374.9	0.0	104.1	-104.1	0.0	0.0
	4	5	-386.5	-395.7	4.6	108.6	-108.6	0.0	0.0
	5	6	-296.3	-351.3	27.5	89.9	-89.9	0.0	0.0
10F	1	2	-529.6	-456.2	-36.7	136.9	-136.9	0.0	0.0
	2	3	-623.5	-608.0	-7.7	171.0	-171.0	0.0	0.0
	3	4	-585.6	-585.6	0.0	162.7	-162.7	0.0	0.0
	4	5	-607.8	-623.3	7.7	171.0	-171.0	0.0	0.0
	5	6	-456.4	-529.7	36.7	137.0	-137.0	0.0	0.0
9F	1	2	-609.1	-557.0	-26.0	162.0	-162.0	0.0	0.0
	2	3	-746.6	-735.3	-5.7	205.8	-205.8	0.0	0.0
	3	4	-714.4	-714.4	0.0	198.5	-198.5	0.0	0.0
	4	5	-735.1	-746.5	5.7	205.8	-205.8	0.0	0.0
	5	6	-557.2	-609.2	26.0	162.0	-162.0	0.0	0.0
8F	1	2	-729.8	-658.9	-35.5	192.9	-192.9	0.0	0.0
	2	3	-824.9	-811.5	-6.7	227.3	-227.3	0.0	0.0
	3	4	-784.8	-784.8	0.0	218.0	-218.0	0.0	0.0
	4	5	-811.3	-824.7	6.7	227.2	-227.2	0.0	0.0
	5	6	-659.0	-729.9	35.5	192.9	-192.9	0.0	0.0
7F	1	2	-1069.5	-987.9	-40.8	285.7	-285.7	0.0	0.0
	2	3	-841.7	-848.4	3.4	234.7	-234.7	0.0	0.0
	3	4	-835.9	-835.9	0.0	232.2	-232.2	0.0	0.0
	4	5	-848.2	-841.5	-3.4	234.7	-234.7	0.0	0.0
	5	6	-988.0	-1069.7	40.8	285.8	-285.8	0.0	0.0
6F	1	2	-1157.3	-1082.1	-37.6	311.0	-311.0	0.0	0.0
	2	3	-890.6	-893.4	1.4	247.8	-247.8	0.0	0.0
	3	4	-873.3	-873.3	0.0	242.6	-242.6	0.0	0.0
	4	5	-893.3	-890.5	-1.4	247.8	-247.8	0.0	0.0
	5	6	-1082.2	-1157.4	37.6	311.1	-311.1	0.0	0.0
5F	1	2	-1234.4	-1146.5	-43.9	330.7	-330.7	0.0	0.0
	2	3	-901.7	-900.6	-0.6	250.3	-250.3	0.0	0.0
	3	4	-873.6	-873.6	0.0	242.7	-242.7	0.0	0.0
	4	5	-900.5	-901.6	0.6	250.3	-250.3	0.0	0.0
	5	6	-1146.6	-1234.5	43.9	330.7	-330.7	0.0	0.0
4F	1	2	-1876.2	-1773.5	-51.4	506.9	-506.9	0.0	0.0
	2	3	-735.6	-778.1	21.3	210.2	-210.2	0.0	0.0
	3	4	-792.1	-792.2	0.0	220.0	-220.0	0.0	0.0
	4	5	-778.1	-735.5	-21.3	210.2	-210.2	0.0	0.0
	5	6	-1773.6	-1876.3	51.3	506.9	-506.9	0.0	0.0
3F	1	2	-1915.5	-1811.5	-52.0	517.6	-517.6	0.0	0.0
	2	3	-689.2	-715.9	13.4	195.2	-195.2	0.0	0.0
	3	4	-717.8	-717.8	0.0	199.4	-199.4	0.0	0.0
	4	5	-715.9	-689.1	-13.4	195.1	-195.1	0.0	0.0
	5	6	-1811.7	-1915.6	52.0	517.7	-517.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1778.0	-1693.6	-42.2	482.2	-482.2	0.0	0.0
	2	3	-611.9	-652.1	20.1	175.5	-175.5	0.0	0.0
	3	4	-675.9	-675.9	0.0	187.7	-187.7	0.0	0.0
	4	5	-652.0	-611.8	-20.1	175.5	-175.5	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力×　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	5	6	-1693.6	-1778.1	42.2	482.2	-482.2	0.0	0.0
1F	1	2	-1416.9	-1015.5	-200.7	337.8	-337.8	0.0	0.0
	2	3	-695.9	-689.0	-3.4	192.4	-192.4	0.0	0.0
	3	4	-683.7	-683.7	-0.0	189.9	-189.9	0.0	0.0
	4	5	-689.0	-695.9	3.4	192.4	-192.4	0.0	0.0
	5	6	-1015.5	-1416.9	200.7	337.8	-337.8	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	80.6	66.1	-7.3	-36.7	36.7	-223.8	223.8
		2	36.3	34.1	-1.1	-17.6	17.6	-391.0	391.0
		3	3.8	3.9	0.0	-1.9	1.9	-403.1	403.1
		4	-0.5	-0.7	-0.1	0.3	-0.3	-403.3	403.3
		5	-33.1	-31.1	1.0	16.0	-16.0	-391.5	391.5
		6	-78.8	-64.4	7.2	35.8	-35.8	-223.9	223.9
10F	11F	1	43.0	43.9	0.5	-21.4	21.4	-442.9	442.9
		2	28.2	28.9	0.4	-14.1	14.1	-734.5	734.5
		3	3.3	3.4	0.1	-1.7	1.7	-762.7	762.7
		4	-1.3	-1.3	0.0	0.6	-0.6	-763.9	763.9
		5	-26.4	-26.9	-0.3	13.2	-13.2	-736.2	736.2
		6	-42.2	-42.9	-0.4	21.0	-21.0	-443.0	443.0
9F	10F	1	96.1	84.5	-5.8	-45.2	45.2	-674.5	674.5
		2	65.9	60.5	-2.7	-31.6	31.6	-1090.9	1090.9
		3	8.3	8.2	-0.1	-4.1	4.1	-1144.0	1144.0
		4	-3.3	-3.5	-0.1	1.7	-1.7	-1145.4	1145.4
		5	-61.2	-56.0	2.6	29.3	-29.3	-1093.2	1093.2
		6	-93.7	-82.3	5.7	44.0	-44.0	-674.4	674.4
8F	9F	1	67.2	70.5	1.6	-34.4	34.4	-912.9	912.9
		2	49.4	50.1	0.4	-24.9	24.9	-1452.4	1452.4
		3	7.4	7.8	0.2	-3.8	3.8	-1531.0	1531.0
		4	-3.5	-3.4	0.0	1.7	-1.7	-1532.1	1532.1
		5	-45.7	-46.0	-0.2	22.9	-22.9	-1454.8	1454.8
		6	-65.5	-68.4	-1.5	33.5	-33.5	-912.5	912.5
7F	8F	1	70.2	73.7	1.7	-36.0	36.0	-1148.0	1148.0
		2	49.1	52.6	1.8	-25.4	25.4	-1813.7	1813.7
		3	6.3	6.0	-0.1	-3.1	3.1	-1914.8	1914.8
		4	-3.1	-2.4	0.3	1.4	-1.4	-1915.8	1915.8
		5	-46.0	-48.9	-1.5	23.7	-23.7	-1816.3	1816.3
		6	-68.7	-71.5	-1.4	35.0	-35.0	-1147.3	1147.3
6F	7F	1	97.0	87.0	-5.0	-46.0	46.0	-1393.1	1393.1
		2	70.3	62.9	-3.7	-33.3	33.3	-2167.3	2167.3
		3	5.9	6.2	0.1	-3.0	3.0	-2299.0	2299.0
		4	-2.9	-2.8	0.1	1.4	-1.4	-2299.8	2299.8
		5	-66.8	-59.3	3.8	31.5	-31.5	-2170.5	2170.5
		6	-95.0	-84.8	5.1	45.0	-45.0	-1392.0	1392.0
5F	6F	1	75.6	70.6	-2.5	-36.5	36.5	-1636.5	1636.5
		2	52.9	48.2	-2.3	-25.3	25.3	-2522.9	2522.9
		3	5.5	5.8	0.2	-2.8	2.8	-2682.0	2682.0
		4	-3.0	-2.8	0.1	1.5	-1.5	-2682.5	2682.5
		5	-50.1	-45.1	2.5	23.8	-23.8	-2526.5	2526.5
		6	-74.1	-68.8	2.7	35.7	-35.7	-1635.1	1635.1
4F	5F	1	73.9	78.0	2.1	-37.8	37.8	-1874.4	1874.4
		2	49.6	53.3	1.8	-25.6	25.6	-2880.3	2880.3
		3	4.0	3.5	-0.3	-1.9	1.9	-3061.7	3061.7
		4	-2.2	-1.1	0.6	0.8	-0.8	-3062.2	3062.2
		5	-47.3	-50.3	-1.5	24.3	-24.3	-2884.4	2884.4
		6	-72.7	-75.9	-1.6	36.9	-36.9	-1872.6	1872.6
3F	4F	1	98.7	80.7	-9.0	-44.9	44.9	-2125.6	2125.6
		2	65.3	51.2	-7.1	-29.1	29.1	-3231.8	3231.8
		3	2.0	2.6	0.3	-1.2	1.2	-3441.7	3441.7
		4	-1.0	-1.0	0.0	0.5	-0.5	-3442.4	3442.4
		5	-63.3	-49.0	7.2	28.1	-28.1	-3237.0	3237.0
		6	-97.4	-79.0	9.2	44.1	-44.1	-2123.4	2123.4
2F	3F	1	65.9	51.9	-7.0	-29.4	29.4	-2368.8	2368.8
		2	38.5	30.6	-3.9	-17.3	17.3	-3589.8	3589.8

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	3	1.5	1.2	-0.2	-0.7	0.7	-3818.9	3818.9
		4	-1.0	-0.2	0.4	0.3	-0.3	-3819.9	3819.9
		5	-37.5	-29.4	4.1	16.7	-16.7	-3595.9	3595.9
		6	-65.3	-50.9	7.2	29.0	-29.0	-2366.3	2366.3
1F	2F	1	53.6	61.8	4.1	-25.9	25.9	-2600.3	2600.3
		2	12.1	2.8	-4.7	-3.3	3.3	-3955.5	3955.5
		3	1.1	2.4	0.7	-0.8	0.8	-4191.4	4191.4
		4	-1.0	-1.9	-0.4	0.7	-0.7	-4192.9	4192.9
		5	-11.9	-2.1	4.9	3.2	-3.2	-3962.5	3962.5
		6	-53.6	-61.3	-3.9	25.8	-25.8	-2597.7	2597.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-161.6	-101.8	29.9	65.8	-65.8	37.3	-37.3
		2	-323.8	-275.2	24.3	149.8	-149.8	15.9	-15.9
		3	-369.2	-314.4	27.4	170.9	-170.9	-8.1	8.1
		4	-369.1	-314.3	27.4	170.8	-170.8	8.5	-8.5
		5	-323.8	-275.2	24.3	149.7	-149.7	-16.3	16.3
		6	-161.7	-101.8	29.9	65.9	-65.9	-37.3	37.3
10F	11F	1	-249.4	-272.3	-11.5	128.8	-128.8	124.2	-124.2
		2	-416.8	-440.9	-12.1	211.8	-211.8	30.7	-30.7
		3	-447.1	-473.7	-13.3	227.4	-227.4	-13.9	13.9
		4	-447.1	-473.6	-13.3	227.3	-227.3	14.6	-14.6
		5	-416.8	-440.9	-12.1	211.8	-211.8	-31.4	31.4
		6	-249.4	-272.4	-11.5	128.8	-128.8	-124.2	124.2
9F	10F	1	-257.3	-231.0	13.2	122.1	-122.1	260.5	-260.5
		2	-638.8	-585.5	26.6	306.1	-306.1	62.6	-62.6
		3	-719.9	-661.7	29.1	345.4	-345.4	-23.0	23.0
		4	-719.8	-661.6	29.1	345.4	-345.4	23.9	-23.9
		5	-638.7	-585.5	26.6	306.0	-306.0	-63.3	63.3
		6	-257.4	-231.0	13.2	122.1	-122.1	-260.5	260.5
8F	9F	1	-378.2	-307.1	35.5	171.3	-171.3	423.7	-423.7
		2	-718.2	-692.4	12.9	352.6	-352.6	106.8	-106.8
		3	-788.1	-768.2	9.9	389.1	-389.1	-30.4	30.4
		4	-788.0	-768.1	9.9	389.0	-389.0	31.1	-31.1
		5	-718.2	-692.3	12.9	352.6	-352.6	-107.5	107.5
		6	-378.2	-307.2	35.5	171.3	-171.3	-423.7	423.7
7F	8F	1	-422.7	-488.0	-32.6	227.7	-227.7	618.3	-618.3
		2	-791.4	-830.6	-19.6	405.5	-405.5	142.5	-142.5
		3	-828.1	-831.8	-1.8	415.0	-415.0	-39.3	39.3
		4	-828.0	-831.7	-1.8	414.9	-414.9	40.0	-40.0
		5	-791.4	-830.6	-19.6	405.5	-405.5	-143.2	143.2
		6	-422.8	-488.1	-32.6	227.7	-227.7	-618.2	618.2
6F	7F	1	-581.5	-534.7	23.4	279.0	-279.0	908.3	-908.3
		2	-998.9	-931.9	33.5	482.7	-482.7	97.7	-97.7
		3	-852.5	-846.9	2.8	424.8	-424.8	-39.7	39.7
		4	-852.4	-846.8	2.8	424.8	-424.8	40.4	-40.4
		5	-998.9	-931.9	33.5	482.7	-482.7	-98.4	98.4
		6	-581.6	-534.7	23.4	279.1	-279.1	-908.3	908.3
5F	6F	1	-622.7	-576.5	23.1	299.8	-299.8	1225.7	-1225.7
		2	-1040.8	-1003.9	18.5	511.2	-511.2	44.4	-44.4
		3	-919.8	-947.3	-13.7	466.8	-466.8	-41.6	41.6
		4	-919.8	-947.2	-13.7	466.8	-466.8	42.1	-42.1
		5	-1040.8	-1003.9	18.5	511.2	-511.2	-45.2	45.2
		6	-622.7	-576.5	23.1	299.8	-299.8	-1225.7	1225.7
4F	5F	1	-657.9	-892.8	-117.5	385.3	-385.3	1564.3	-1564.3
		2	-1044.3	-1208.6	-82.1	559.7	-559.7	-22.8	22.8
		3	-826.8	-930.6	-51.9	436.6	-436.6	-44.8	44.8
		4	-826.8	-930.5	-51.9	436.6	-436.6	45.1	-45.1
		5	-1044.3	-1208.6	-82.2	559.7	-559.7	21.9	-21.9
		6	-657.9	-892.9	-117.5	385.3	-385.3	-1564.3	1564.3
3F	4F	1	-983.3	-908.3	37.5	472.9	-472.9	2080.5	-2080.5
		2	-1300.4	-1194.4	53.0	623.7	-623.7	-304.5	304.5
		3	-639.7	-744.0	-52.1	345.9	-345.9	-29.8	29.8
		4	-639.7	-744.0	-52.1	345.9	-345.9	30.1	-30.1

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	5	-1300.5	-1194.5	53.0	623.7	-623.7	303.3	-303.3
		6	-983.4	-908.4	37.5	472.9	-472.9	-2080.6	2080.6
2F	3F	1	-1007.2	-996.7	5.2	501.0	-501.0	2607.7	-2607.7
		2	-1306.3	-1250.9	27.7	639.3	-639.3	-610.8	610.8
		3	-689.8	-767.4	-38.8	364.3	-364.3	-20.0	20.0
		4	-689.7	-767.4	-38.8	364.3	-364.3	20.2	-20.2
		5	-1306.3	-1250.9	27.7	639.3	-639.3	609.4	-609.4
		6	-1007.2	-996.8	5.2	501.0	-501.0	-2607.9	2607.9
1F	2F	1	-781.3	-1416.9	-317.8	494.0	-494.0	3098.5	-3098.5
		2	-1054.5	-1711.4	-328.4	621.5	-621.5	-903.1	903.1
		3	-560.5	-1372.7	-406.1	434.4	-434.4	-2.9	2.9
		4	-560.5	-1372.7	-406.1	434.4	-434.4	3.0	-3.0
		5	-1054.5	-1711.4	-328.4	621.6	-621.6	901.4	-901.4
		6	-781.3	-1416.9	-317.8	494.0	-494.0	-3098.8	3098.8

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	161.6	101.8	-29.9	-65.8	65.8	-37.3	37.3
		2	323.8	275.2	-24.3	-149.8	149.8	-15.9	15.9
		3	369.2	314.4	-27.4	-170.9	170.9	8.1	-8.1
		4	369.1	314.3	-27.4	-170.8	170.8	-8.5	8.5
		5	323.8	275.2	-24.3	-149.7	149.7	16.3	-16.3
		6	161.7	101.8	-29.9	-65.9	65.9	37.3	-37.3
10F	11F	1	249.4	272.3	11.5	-128.8	128.8	-124.2	124.2
		2	416.8	440.9	12.1	-211.8	211.8	-30.7	30.7
		3	447.1	473.7	13.3	-227.4	227.4	13.9	-13.9
		4	447.1	473.6	13.3	-227.3	227.3	-14.6	14.6
		5	416.8	440.9	12.1	-211.8	211.8	31.4	-31.4
		6	249.4	272.4	11.5	-128.8	128.8	124.2	-124.2
9F	10F	1	257.3	231.0	-13.2	-122.1	122.1	-260.5	260.5
		2	638.8	585.5	-26.6	-306.1	306.1	-62.6	62.6
		3	719.9	661.7	-29.1	-345.4	345.4	23.0	-23.0
		4	719.8	661.6	-29.1	-345.4	345.4	-23.9	23.9
		5	638.7	585.5	-26.6	-306.0	306.0	63.3	-63.3
		6	257.4	231.0	-13.2	-122.1	122.1	260.5	-260.5
8F	9F	1	378.2	307.1	-35.5	-171.3	171.3	-423.7	423.7
		2	718.2	692.4	-12.9	-352.6	352.6	-106.8	106.8
		3	788.1	768.2	-9.9	-389.1	389.1	30.4	-30.4
		4	788.0	768.1	-9.9	-389.0	389.0	-31.1	31.1
		5	718.2	692.3	-12.9	-352.6	352.6	107.5	-107.5
		6	378.2	307.2	-35.5	-171.3	171.3	423.7	-423.7
7F	8F	1	422.7	488.0	32.6	-227.7	227.7	-618.3	618.3
		2	791.4	830.6	19.6	-405.5	405.5	-142.5	142.5
		3	828.1	831.8	1.8	-415.0	415.0	39.3	-39.3
		4	828.0	831.7	1.8	-414.9	414.9	-40.0	40.0
		5	791.4	830.6	19.6	-405.5	405.5	143.2	-143.2
		6	422.8	488.1	32.6	-227.7	227.7	618.2	-618.2
6F	7F	1	581.5	534.7	-23.4	-279.0	279.0	-908.3	908.3
		2	998.9	931.9	-33.5	-482.7	482.7	-97.7	97.7
		3	852.5	846.9	-2.8	-424.8	424.8	39.7	-39.7
		4	852.4	846.8	-2.8	-424.8	424.8	-40.4	40.4
		5	998.9	931.9	-33.5	-482.7	482.7	98.4	-98.4
		6	581.6	534.7	-23.4	-279.1	279.1	908.3	-908.3
5F	6F	1	622.7	576.5	-23.1	-299.8	299.8	-1225.7	1225.7
		2	1040.8	1003.9	-18.5	-511.2	511.2	-44.4	44.4
		3	919.8	947.3	13.7	-466.8	466.8	41.6	-41.6
		4	919.8	947.2	13.7	-466.8	466.8	-42.1	42.1
		5	1040.8	1003.9	-18.5	-511.2	511.2	45.2	-45.2
		6	622.7	576.5	-23.1	-299.8	299.8	1225.7	-1225.7
4F	5F	1	657.9	892.8	117.5	-385.3	385.3	-1564.3	1564.3
		2	1044.3	1208.6	82.1	-559.7	559.7	22.8	-22.8
		3	826.8	930.6	51.9	-436.6	436.6	44.8	-44.8
		4	826.8	930.5	51.9	-436.6	436.6	-45.1	45.1
		5	1044.3	1208.6	82.2	-559.7	559.7	-21.9	21.9
		6	657.9	892.9	117.5	-385.3	385.3	1564.3	-1564.3

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	1	983.3	908.3	-37.5	-472.9	472.9	-2080.5	2080.5
		2	1300.4	1194.4	-53.0	-623.7	623.7	304.5	-304.5
		3	639.7	744.0	52.1	-345.9	345.9	29.8	-29.8
		4	639.7	744.0	52.1	-345.9	345.9	-30.1	30.1
		5	1300.5	1194.5	-53.0	-623.7	623.7	-303.3	303.3
		6	983.4	908.4	-37.5	-472.9	472.9	2080.6	-2080.6
2F	3F	1	1007.2	996.7	-5.2	-501.0	501.0	-2607.7	2607.7
		2	1306.3	1250.9	-27.7	-639.3	639.3	610.8	-610.8
		3	689.8	767.4	38.8	-364.3	364.3	20.0	-20.0
		4	689.7	767.4	38.8	-364.3	364.3	-20.2	20.2
		5	1306.3	1250.9	-27.7	-639.3	639.3	-609.4	609.4
		6	1007.2	996.8	-5.2	-501.0	501.0	2607.9	-2607.9
1F	2F	1	781.3	1416.9	317.8	-494.0	494.0	-3098.5	3098.5
		2	1054.5	1711.4	328.4	-621.5	621.5	903.1	-903.1
		3	560.5	1372.7	406.1	-434.4	434.4	2.9	-2.9
		4	560.5	1372.7	406.1	-434.4	434.4	-3.0	3.0
		5	1054.5	1711.4	328.4	-621.6	621.6	-901.4	901.4
		6	781.3	1416.9	317.8	-494.0	494.0	3098.8	-3098.8

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-122.1	30.6	64.6	89.7	64.2	0.0	0.0
	2	3	-83.8	82.5	57.8	77.1	76.8	0.0	0.0
	3	4	-84.2	97.0	50.4	75.2	78.7	0.0	0.0
	4	5	-85.4	86.3	55.1	76.8	77.1	0.0	0.0
	5	6	-36.3	117.1	64.3	65.7	88.2	0.0	0.0
11F	1	2	-162.5	-17.9	43.0	87.7	37.6	0.0	0.0
	2	3	-75.8	61.4	46.7	64.7	60.7	0.0	0.0
	3	4	-65.6	82.4	41.3	60.3	65.0	0.0	0.0
	4	5	-62.2	78.3	45.0	60.4	64.9	0.0	0.0
	5	6	10.0	154.8	42.8	39.8	85.6	0.0	0.0
10F	1	2	-205.6	-61.2	45.1	100.9	26.7	0.0	0.0
	2	3	-81.1	53.4	50.1	67.6	60.0	0.0	0.0
	3	4	-61.7	87.1	42.9	60.3	67.3	0.0	0.0
	4	5	-54.5	84.9	47.6	59.6	68.0	0.0	0.0
	5	6	49.5	194.4	44.8	29.9	97.7	0.0	0.0
9F	1	2	-223.8	-73.2	42.0	105.0	22.6	0.0	0.0
	2	3	-92.1	49.1	46.7	69.8	57.8	0.0	0.0
	3	4	-61.2	88.8	42.3	60.0	67.6	0.0	0.0
	4	5	-48.3	96.1	45.1	57.2	70.4	0.0	0.0
	5	6	60.8	211.7	41.9	26.0	101.6	0.0	0.0
8F	1	2	-206.8	-57.9	42.9	100.6	27.0	0.0	0.0
	2	3	-91.0	51.1	46.2	69.3	58.3	0.0	0.0
	3	4	-62.3	87.6	42.3	60.3	67.3	0.0	0.0
	4	5	-50.8	94.6	44.6	57.7	69.9	0.0	0.0
	5	6	46.7	195.8	42.7	30.1	97.5	0.0	0.0
7F	1	2	-247.8	-97.2	45.1	113.5	17.6	0.0	0.0
	2	3	-85.3	54.9	47.2	68.0	59.6	0.0	0.0
	3	4	-63.4	88.0	41.6	60.4	67.2	0.0	0.0
	4	5	-53.5	89.7	45.7	58.8	68.8	0.0	0.0
	5	6	83.3	234.4	44.9	21.4	109.7	0.0	0.0
6F	1	2	-236.8	-84.3	44.2	110.1	21.0	0.0	0.0
	2	3	-88.3	55.8	45.2	68.3	59.3	0.0	0.0
	3	4	-64.6	87.2	41.4	60.7	67.0	0.0	0.0
	4	5	-54.1	92.3	44.1	58.5	69.1	0.0	0.0
	5	6	71.7	224.5	44.0	24.4	106.7	0.0	0.0
5F	1	2	-210.4	-58.4	44.4	102.9	28.2	0.0	0.0
	2	3	-87.6	58.9	44.1	67.8	59.8	0.0	0.0
	3	4	-66.3	85.6	41.3	61.1	66.5	0.0	0.0
	4	5	-57.4	91.0	43.1	59.1	68.5	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	5	6	47.9	200.3	44.3	31.1	100.0	0.0	0.0
4F	1	2	-251.9	-97.2	52.0	118.9	22.0	0.0	0.0
	2	3	-77.3	66.3	45.5	65.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-68.9	84.6	40.6	61.6	66.0	0.0	0.0
	4	5	-64.4	81.0	44.6	61.5	66.1	0.0	0.0
	5	6	84.7	240.0	51.6	25.3	115.6	0.0	0.0
3F	1	2	-209.8	-54.1	51.4	107.1	33.8	0.0	0.0
	2	3	-79.5	68.8	43.2	65.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-71.0	82.5	40.6	62.2	65.4	0.0	0.0
	4	5	-67.4	82.1	42.6	61.8	65.9	0.0	0.0
	5	6	44.8	200.9	51.2	36.3	104.6	0.0	0.0
2F	1	2	-148.3	12.3	49.0	89.3	51.5	0.0	0.0
	2	3	-77.9	72.7	42.0	64.5	63.1	0.0	0.0
	3	4	-74.0	80.3	40.1	62.9	64.7	0.0	0.0
	4	5	-72.1	79.3	41.6	62.8	64.8	0.0	0.0
	5	6	-17.4	143.4	48.9	52.9	88.0	0.0	0.0
1F	1	2	-78.0	309.0	224.6	168.2	232.4	0.0	0.0
	2	3	-315.8	259.4	130.5	208.1	192.5	0.0	0.0
	3	4	-261.5	262.7	156.0	200.1	200.5	0.0	0.0
	4	5	-258.7	315.9	130.8	192.4	208.3	0.0	0.0
	5	6	-309.6	77.3	224.7	232.6	168.0	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	160.6	106.5	27.1	-37.1	37.1	0.0	0.0
	2	3	214.8	194.6	10.1	-56.9	56.9	0.0	0.0
	3	4	174.9	174.0	0.5	-48.5	48.5	0.0	0.0
	4	5	197.7	218.3	-10.3	-57.8	57.8	0.0	0.0
	5	6	104.1	159.3	-27.6	-36.6	36.6	0.0	0.0
11F	1	2	351.4	290.2	30.6	-89.1	89.1	0.0	0.0
	2	3	400.8	389.4	5.7	-109.7	109.7	0.0	0.0
	3	4	377.1	376.5	0.3	-104.7	104.7	0.0	0.0
	4	5	393.3	404.9	-5.8	-110.9	110.9	0.0	0.0
	5	6	287.9	349.7	-30.9	-88.6	88.6	0.0	0.0
10F	1	2	550.7	466.7	42.0	-141.3	141.3	0.0	0.0
	2	3	650.8	632.1	9.3	-178.2	178.2	0.0	0.0
	3	4	608.8	608.0	0.4	-169.0	169.0	0.0	0.0
	4	5	637.8	656.8	-9.5	-179.8	179.8	0.0	0.0
	5	6	463.4	548.3	-42.5	-140.5	140.5	0.0	0.0
9F	1	2	652.0	589.5	31.2	-172.4	172.4	0.0	0.0
	2	3	797.8	783.9	6.9	-219.7	219.7	0.0	0.0
	3	4	762.2	761.7	0.2	-211.6	211.6	0.0	0.0
	4	5	789.9	804.0	-7.0	-221.4	221.4	0.0	0.0
	5	6	586.5	649.5	-31.5	-171.7	171.7	0.0	0.0
8F	1	2	782.8	699.1	41.8	-205.8	205.8	0.0	0.0
	2	3	883.8	867.8	8.0	-243.3	243.3	0.0	0.0
	3	4	839.3	838.8	0.2	-233.1	233.1	0.0	0.0
	4	5	873.2	889.5	-8.1	-244.8	244.8	0.0	0.0
	5	6	696.3	780.4	-42.1	-205.1	205.1	0.0	0.0
7F	1	2	1163.4	1064.9	49.2	-309.5	309.5	0.0	0.0
	2	3	921.1	927.5	-3.2	-256.7	256.7	0.0	0.0
	3	4	913.6	913.2	0.2	-253.7	253.7	0.0	0.0
	4	5	932.6	926.5	3.0	-258.2	258.2	0.0	0.0
	5	6	1061.3	1160.4	-49.5	-308.6	308.6	0.0	0.0
6F	1	2	1280.4	1188.0	46.2	-342.8	342.8	0.0	0.0
	2	3	990.3	992.8	-1.3	-275.4	275.4	0.0	0.0
	3	4	970.6	970.2	0.2	-269.6	269.6	0.0	0.0
	4	5	997.5	995.1	1.2	-276.7	276.7	0.0	0.0
	5	6	1184.9	1277.6	-46.4	-342.0	342.0	0.0	0.0
5F	1	2	1381.9	1273.4	54.2	-368.8	368.8	0.0	0.0
	2	3	1012.6	1010.9	0.9	-281.0	281.0	0.0	0.0
	3	4	980.5	980.3	0.1	-272.3	272.3	0.0	0.0
	4	5	1014.8	1016.6	-0.9	-282.1	282.1	0.0	0.0
	5	6	1270.7	1379.5	-54.4	-368.1	368.1	0.0	0.0
4F	1	2	2104.8	1977.2	63.8	-566.9	566.9	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	2	3	840.1	889.8	-24.9	-240.3	240.3	0.0	0.0
	3	4	905.8	905.6	0.1	-251.6	251.6	0.0	0.0
	4	5	892.9	843.4	24.8	-241.2	241.2	0.0	0.0
	5	6	1973.6	2101.9	-64.1	-566.0	566.0	0.0	0.0
3F	1	2	2171.4	2042.0	64.7	-585.2	585.2	0.0	0.0
	2	3	795.0	827.4	-16.2	-225.3	225.3	0.0	0.0
	3	4	830.1	830.0	0.1	-230.6	230.6	0.0	0.0
	4	5	829.6	797.4	16.1	-226.0	226.0	0.0	0.0
	5	6	2039.3	2169.0	-64.9	-584.5	584.5	0.0	0.0
2F	1	2	2008.3	1899.9	54.2	-542.8	542.8	0.0	0.0
	2	3	701.8	749.9	-24.1	-201.6	201.6	0.0	0.0
	3	4	777.7	777.6	0.0	-216.0	216.0	0.0	0.0
	4	5	751.1	703.1	24.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
	5	6	1898.5	2007.1	-54.3	-542.4	542.4	0.0	0.0
1F	1	2	1564.4	1112.6	225.9	-371.8	371.8	0.0	0.0
	2	3	764.0	755.5	4.2	-211.0	211.0	0.0	0.0
	3	4	749.2	749.2	-0.0	-208.1	208.1	0.0	0.0
	4	5	755.7	764.1	-4.2	-211.1	211.1	0.0	0.0
	5	6	1112.5	1564.2	-225.8	-371.8	371.8	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-160.6	-106.5	-27.1	37.1	-37.1	0.0	0.0
	2	3	-214.8	-194.6	-10.1	56.9	-56.9	0.0	0.0
	3	4	-174.9	-174.0	-0.5	48.5	-48.5	0.0	0.0
	4	5	-197.7	-218.3	10.3	57.8	-57.8	0.0	0.0
	5	6	-104.1	-159.3	27.6	36.6	-36.6	0.0	0.0
11F	1	2	-351.4	-290.2	-30.6	89.1	-89.1	0.0	0.0
	2	3	-400.8	-389.4	-5.7	109.7	-109.7	0.0	0.0
	3	4	-377.1	-376.5	-0.3	104.7	-104.7	0.0	0.0
	4	5	-393.3	-404.9	5.8	110.9	-110.9	0.0	0.0
	5	6	-287.9	-349.7	30.9	88.6	-88.6	0.0	0.0
10F	1	2	-550.7	-466.7	-42.0	141.3	-141.3	0.0	0.0
	2	3	-650.8	-632.1	-9.3	178.2	-178.2	0.0	0.0
	3	4	-608.8	-608.0	-0.4	169.0	-169.0	0.0	0.0
	4	5	-637.8	-656.8	9.5	179.8	-179.8	0.0	0.0
	5	6	-463.4	-548.3	42.5	140.5	-140.5	0.0	0.0
9F	1	2	-652.0	-589.5	-31.2	172.4	-172.4	0.0	0.0
	2	3	-797.8	-783.9	-6.9	219.7	-219.7	0.0	0.0
	3	4	-762.2	-761.7	-0.2	211.6	-211.6	0.0	0.0
	4	5	-789.9	-804.0	7.0	221.4	-221.4	0.0	0.0
	5	6	-586.5	-649.5	31.5	171.7	-171.7	0.0	0.0
8F	1	2	-782.8	-699.1	-41.8	205.8	-205.8	0.0	0.0
	2	3	-883.8	-867.8	-8.0	243.3	-243.3	0.0	0.0
	3	4	-839.3	-838.8	-0.2	233.1	-233.1	0.0	0.0
	4	5	-873.2	-889.5	8.1	244.8	-244.8	0.0	0.0
	5	6	-696.3	-780.4	42.1	205.1	-205.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1163.4	-1064.9	-49.2	309.5	-309.5	0.0	0.0
	2	3	-921.1	-927.5	3.2	256.7	-256.7	0.0	0.0
	3	4	-913.6	-913.2	-0.2	253.7	-253.7	0.0	0.0
	4	5	-932.6	-926.5	-3.0	258.2	-258.2	0.0	0.0
	5	6	-1061.3	-1160.4	49.5	308.6	-308.6	0.0	0.0
6F	1	2	-1280.4	-1188.0	-46.2	342.8	-342.8	0.0	0.0
	2	3	-990.3	-992.8	1.3	275.4	-275.4	0.0	0.0
	3	4	-970.6	-970.2	-0.2	269.6	-269.6	0.0	0.0
	4	5	-997.5	-995.1	-1.2	276.7	-276.7	0.0	0.0
	5	6	-1184.9	-1277.6	46.4	342.0	-342.0	0.0	0.0
5F	1	2	-1381.9	-1273.4	-54.2	368.8	-368.8	0.0	0.0
	2	3	-1012.6	-1010.9	-0.9	281.0	-281.0	0.0	0.0
	3	4	-980.5	-980.3	-0.1	272.3	-272.3	0.0	0.0
	4	5	-1014.8	-1016.6	0.9	282.1	-282.1	0.0	0.0
	5	6	-1270.7	-1379.5	54.4	368.1	-368.1	0.0	0.0
4F	1	2	-2104.8	-1977.2	-63.8	566.9	-566.9	0.0	0.0
	2	3	-840.1	-889.8	24.9	240.3	-240.3	0.0	0.0
	3	4	-905.8	-905.6	-0.1	251.6	-251.6	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	4	5	-892.9	-843.4	-24.8	241.2	-241.2	0.0	0.0
	5	6	-1973.6	-2101.9	64.1	566.0	-566.0	0.0	0.0
3F	1	2	-2171.4	-2042.0	-64.7	585.2	-585.2	0.0	0.0
	2	3	-795.0	-827.4	16.2	225.3	-225.3	0.0	0.0
	3	4	-830.1	-830.0	-0.1	230.6	-230.6	0.0	0.0
	4	5	-829.6	-797.4	-16.1	226.0	-226.0	0.0	0.0
	5	6	-2039.3	-2169.0	64.9	584.5	-584.5	0.0	0.0
2F	1	2	-2008.3	-1899.9	-54.2	542.8	-542.8	0.0	0.0
	2	3	-701.8	-749.9	24.1	201.6	-201.6	0.0	0.0
	3	4	-777.7	-777.6	-0.0	216.0	-216.0	0.0	0.0
	4	5	-751.1	-703.1	-24.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
	5	6	-1898.5	-2007.1	54.3	542.4	-542.4	0.0	0.0
1F	1	2	-1564.4	-1112.6	-225.9	371.8	-371.8	0.0	0.0
	2	3	-764.0	-755.5	-4.2	211.0	-211.0	0.0	0.0
	3	4	-749.2	-749.2	0.0	208.1	-208.1	0.0	0.0
	4	5	-755.7	-764.1	4.2	211.1	-211.1	0.0	0.0
	5	6	-1112.5	-1564.2	225.8	371.8	-371.8	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	122.1	99.0	-11.5	-55.3	55.3	-366.7	366.7
		2	53.3	50.7	-1.3	-26.0	26.0	-656.4	656.4
		3	1.7	1.9	0.1	-0.9	0.9	-666.3	666.3
		4	-11.6	-11.0	0.3	5.7	-5.7	-665.6	665.6
		5	-50.0	-47.8	1.1	24.5	-24.5	-652.5	652.5
		6	-117.1	-94.8	11.1	53.0	-53.0	-365.1	365.1
10F	11F	1	63.5	64.6	0.6	-31.6	31.6	-657.1	657.1
		2	43.0	43.7	0.4	-21.4	21.4	-1129.1	1129.1
		3	2.3	2.4	0.1	-1.2	1.2	-1178.3	1178.3
		4	-9.1	-9.5	-0.2	4.6	-4.6	-1158.2	1158.2
		5	-40.4	-41.0	-0.3	20.1	-20.1	-1102.9	1102.9
		6	-60.0	-60.9	-0.5	29.9	-29.9	-653.2	653.2
9F	10F	1	141.0	124.4	-8.3	-66.3	66.3	-964.3	964.3
		2	98.6	90.7	-3.9	-47.3	47.3	-1593.4	1593.4
		3	5.8	6.0	0.1	-3.0	3.0	-1687.4	1687.4
		4	-23.1	-21.7	0.7	11.2	-11.2	-1650.9	1650.9
		5	-93.4	-86.2	3.6	44.9	-44.9	-1546.6	1546.6
		6	-133.5	-117.7	7.9	62.8	-62.8	-957.1	957.1
8F	9F	1	99.4	103.9	2.2	-50.8	50.8	-1274.3	1274.3
		2	74.5	75.4	0.4	-37.5	37.5	-2052.3	2052.3
		3	6.0	6.2	0.1	-3.1	3.1	-2190.3	2190.3
		4	-18.8	-19.4	-0.3	9.6	-9.6	-2138.1	2138.1
		5	-70.7	-71.4	-0.4	35.5	-35.5	-1985.9	1985.9
		6	-93.9	-98.3	-2.2	48.1	-48.1	-1263.6	1263.6
7F	8F	1	102.9	107.1	2.1	-52.5	52.5	-1583.8	1583.8
		2	73.6	78.1	2.3	-37.9	37.9	-2523.7	2523.7
		3	4.9	4.4	-0.3	-2.3	2.3	-2702.8	2702.8
		4	-17.4	-16.3	0.5	8.4	-8.4	-2634.3	2634.3
		5	-69.8	-73.7	-2.0	35.9	-35.9	-2437.3	2437.3
		6	-97.5	-101.0	-1.7	49.6	-49.6	-1570.0	1570.0
6F	7F	1	140.7	126.1	-7.3	-66.7	66.7	-1908.0	1908.0
		2	104.4	93.2	-5.6	-49.4	49.4	-2988.3	2988.3
		3	4.1	4.3	0.1	-2.1	2.1	-3220.9	3220.9
		4	-18.1	-17.7	0.2	8.9	-8.9	-3136.0	3136.0
		5	-99.2	-88.7	5.2	47.0	-47.0	-2883.2	2883.2
		6	-133.4	-119.7	6.9	63.3	-63.3	-1890.4	1890.4
5F	6F	1	110.7	103.2	-3.7	-53.5	53.5	-2231.5	2231.5
		2	79.4	72.1	-3.6	-37.9	37.9	-3461.9	3461.9
		3	4.5	4.6	0.0	-2.3	2.3	-3744.7	3744.7
		4	-15.4	-15.5	-0.0	7.7	-7.7	-3643.4	3643.4
		5	-75.3	-68.5	3.4	35.9	-35.9	-3338.5	3338.5
		6	-104.9	-98.0	3.4	50.7	-50.7	-2210.5	2210.5
4F	5F	1	107.2	111.5	2.1	-54.3	54.3	-2551.4	2551.4
		2	73.9	78.1	2.1	-37.8	37.8	-3950.2	3950.2
		3	2.9	1.8	-0.6	-1.2	1.2	-4277.9	4277.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	4	-12.7	-11.3	0.7	6.0	-6.0	-4159.7	4159.7
		5	-70.4	-74.2	-1.9	35.9	-35.9	-3808.2	3808.2
		6	-102.3	-106.1	-1.9	51.8	-51.8	-2527.6	2527.6
3F	4F	1	140.4	114.2	-13.1	-63.7	63.7	-2890.4	2890.4
		2	96.4	75.4	-10.5	-43.0	43.0	-4434.0	4434.0
		3	0.8	1.0	0.1	-0.5	0.5	-4819.1	4819.1
		4	-8.9	-9.1	-0.1	4.5	-4.5	-4682.0	4682.0
		5	-91.6	-72.1	9.7	40.9	-40.9	-4273.0	4273.0
		6	-133.9	-109.6	12.1	60.9	-60.9	-2863.4	2863.4
2F	3F	1	95.6	75.6	-10.0	-42.8	42.8	-3221.8	3221.8
		2	58.3	45.4	-6.4	-25.9	25.9	-4938.4	4938.4
		3	1.1	0.1	-0.5	-0.3	0.3	-5370.0	5370.0
		4	-6.1	-5.2	0.4	2.8	-2.8	-5214.3	5214.3
		5	-54.9	-43.5	5.7	24.6	-24.6	-4758.8	4758.8
		6	-91.3	-72.9	9.2	41.0	-41.0	-3192.3	3192.3
1F	2F	1	72.8	78.0	2.6	-33.9	33.9	-3541.4	3541.4
		2	20.3	6.8	-6.7	-6.1	6.1	-5473.7	5473.7
		3	1.2	2.1	0.5	-0.7	0.7	-5937.2	5937.2
		4	-3.0	-4.1	-0.5	1.6	-1.6	-5762.9	5762.9
		5	-18.4	-6.3	6.1	5.6	-5.6	-5275.5	5275.5
		6	-70.5	-77.3	-3.4	33.2	-33.2	-3510.6	3510.6

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-160.6	-106.3	27.2	66.7	-66.7	30.1	-30.1
		2	-321.3	-278.1	21.6	149.8	-149.8	24.3	-24.3
		3	-369.5	-320.3	24.6	172.5	-172.5	-8.3	8.3
		4	-371.7	-322.3	24.7	173.5	-173.5	5.3	-5.3
		5	-322.4	-279.2	21.6	150.4	-150.4	-21.9	21.9
		6	-159.3	-105.3	27.0	66.1	-66.1	-29.6	29.6
10F	11F	1	-245.1	-261.8	-8.3	125.2	-125.2	108.7	-108.7
		2	-412.8	-432.4	-9.8	208.7	-208.7	50.2	-50.2
		3	-446.1	-468.0	-10.9	225.7	-225.7	-13.4	13.4
		4	-447.5	-469.5	-11.0	226.4	-226.4	6.4	-6.4
		5	-413.7	-433.3	-9.8	209.1	-209.1	-44.6	44.6
		6	-244.4	-261.0	-8.3	124.8	-124.8	-107.7	107.7
9F	10F	1	-289.0	-253.8	17.6	135.7	-135.7	241.2	-241.2
		2	-685.0	-626.9	29.0	328.0	-328.0	94.5	-94.5
		3	-772.9	-709.8	31.6	370.7	-370.7	-22.2	22.2
		4	-776.4	-712.9	31.7	372.3	-372.3	11.4	-11.4
		5	-687.0	-628.7	29.1	328.9	-328.9	-85.9	85.9
		6	-287.3	-252.3	17.5	134.9	-134.9	-239.4	239.4
8F	9F	1	-398.2	-328.1	35.0	181.6	-181.6	407.2	-407.2
		2	-760.4	-736.4	12.0	374.2	-374.2	150.0	-150.0
		3	-836.2	-818.2	9.0	413.6	-413.6	-29.6	29.6
		4	-838.7	-820.8	9.0	414.9	-414.9	15.0	-15.0
		5	-761.8	-737.9	12.0	374.9	-374.9	-138.4	138.4
		6	-397.1	-327.0	35.1	181.0	-181.0	-404.7	404.7
7F	8F	1	-454.6	-509.8	-27.6	241.1	-241.1	606.6	-606.6
		2	-846.6	-877.1	-15.3	430.9	-430.9	195.7	-195.7
		3	-888.9	-884.2	2.4	443.3	-443.3	-39.3	39.3
		4	-891.3	-886.5	2.4	444.4	-444.4	21.2	-21.2
		5	-847.8	-878.1	-15.2	431.5	-431.5	-180.9	180.9
		6	-453.4	-508.6	-27.6	240.5	-240.5	-603.5	603.5
6F	7F	1	-653.5	-593.1	30.2	311.6	-311.6	911.6	-911.6
		2	-1108.9	-1028.5	40.2	534.3	-534.3	149.9	-149.9
		3	-956.9	-942.8	7.0	474.9	-474.9	-42.6	42.6
		4	-959.4	-945.2	7.1	476.1	-476.1	21.0	-21.0
		5	-1109.8	-1029.4	40.2	534.8	-534.8	-132.1	132.1
		6	-651.9	-591.6	30.1	310.9	-310.9	-907.8	907.8
5F	6F	1	-687.3	-629.6	28.8	329.2	-329.2	1251.9	-1251.9
		2	-1149.8	-1103.1	23.3	563.2	-563.2	88.6	-88.6
		3	-1020.5	-1044.0	-11.7	516.1	-516.1	-49.0	49.0
		4	-1022.5	-1046.0	-11.7	517.1	-517.1	24.4	-24.4
		5	-1150.6	-1103.9	23.3	563.6	-563.6	-67.7	67.7

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-686.1	-628.5	28.8	328.6	-328.6	-1247.3	1247.3
4F	5F	1	-752.3	-986.7	-117.2	432.0	-432.0	1619.7	-1619.7
		2	-1183.0	-1340.3	-78.7	626.9	-626.9	6.0	-6.0
		3	-947.4	-1045.4	-49.0	495.1	-495.1	-58.7	58.7
		4	-949.1	-1047.0	-48.9	495.9	-495.9	31.4	-31.4
		5	-1183.4	-1340.4	-78.5	627.0	-627.0	18.0	-18.0
		6	-751.1	-985.3	-117.1	431.4	-431.4	-1614.5	1614.5
3F	4F	1	-1118.2	-1024.8	46.7	535.7	-535.7	2187.9	-2187.9
		2	-1476.9	-1348.6	64.1	706.4	-706.4	-307.7	307.7
		3	-750.2	-855.9	-52.8	401.5	-401.5	-47.0	47.0
		4	-751.5	-857.1	-52.8	402.2	-402.2	16.2	-16.2
		5	-1476.6	-1348.4	64.1	706.3	-706.3	335.6	-335.6
		6	-1116.5	-1023.5	46.5	535.0	-535.0	-2182.0	2182.0
2F	3F	1	-1146.6	-1129.1	8.7	568.9	-568.9	2776.8	-2776.8
		2	-1488.4	-1421.9	33.2	727.6	-727.6	-655.2	655.2
		3	-801.6	-891.1	-44.7	423.2	-423.2	-41.1	41.1
		4	-802.5	-891.8	-44.7	423.6	-423.6	7.5	-7.5
		5	-1488.2	-1421.8	33.2	727.5	-727.5	686.5	-686.5
		6	-1145.6	-1128.3	8.6	568.5	-568.5	-2770.4	2770.4
1F	2F	1	-879.2	-1564.4	-342.6	549.1	-549.1	3325.3	-3325.3
		2	-1179.8	-1876.6	-348.4	686.8	-686.8	-988.5	988.5
		3	-636.5	-1504.7	-434.1	481.2	-481.2	-26.2	26.2
		4	-636.9	-1504.9	-434.0	481.3	-481.3	-9.0	9.0
		5	-1179.7	-1876.6	-348.4	686.8	-686.8	1022.1	-1022.1
		6	-878.8	-1564.2	-342.7	549.0	-549.0	-3318.6	3318.6

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	160.6	106.3	-27.2	-66.7	66.7	-30.1	30.1
		2	321.3	278.1	-21.6	-149.8	149.8	-24.3	24.3
		3	369.5	320.3	-24.6	-172.5	172.5	8.3	-8.3
		4	371.7	322.3	-24.7	-173.5	173.5	-5.3	5.3
		5	322.4	279.2	-21.6	-150.4	150.4	21.9	-21.9
		6	159.3	105.3	-27.0	-66.1	66.1	29.6	-29.6
10F	11F	1	245.1	261.8	8.3	-125.2	125.2	-108.7	108.7
		2	412.8	432.4	9.8	-208.7	208.7	-50.2	50.2
		3	446.1	468.0	10.9	-225.7	225.7	13.4	-13.4
		4	447.5	469.5	11.0	-226.4	226.4	-6.4	6.4
		5	413.7	433.3	9.8	-209.1	209.1	44.6	-44.6
		6	244.4	261.0	8.3	-124.8	124.8	107.7	-107.7
9F	10F	1	289.0	253.8	-17.6	-135.7	135.7	-241.2	241.2
		2	685.0	626.9	-29.0	-328.0	328.0	-94.5	94.5
		3	772.9	709.8	-31.6	-370.7	370.7	22.2	-22.2
		4	776.4	712.9	-31.7	-372.3	372.3	-11.4	11.4
		5	687.0	628.7	-29.1	-328.9	328.9	85.9	-85.9
		6	287.3	252.3	-17.5	-134.9	134.9	239.4	-239.4
8F	9F	1	398.2	328.1	-35.0	-181.6	181.6	-407.2	407.2
		2	760.4	736.4	-12.0	-374.2	374.2	-150.0	150.0
		3	836.2	818.2	-9.0	-413.6	413.6	29.6	-29.6
		4	838.7	820.8	-9.0	-414.9	414.9	-15.0	15.0
		5	761.8	737.9	-12.0	-374.9	374.9	138.4	-138.4
		6	397.1	327.0	-35.1	-181.0	181.0	404.7	-404.7
7F	8F	1	454.6	509.8	27.6	-241.1	241.1	-606.6	606.6
		2	846.6	877.1	15.3	-430.9	430.9	-195.7	195.7
		3	888.9	884.2	-2.4	-443.3	443.3	39.3	-39.3
		4	891.3	886.5	-2.4	-444.4	444.4	-21.2	21.2
		5	847.8	878.1	15.2	-431.5	431.5	180.9	-180.9
		6	453.4	508.6	27.6	-240.5	240.5	603.5	-603.5
6F	7F	1	653.5	593.1	-30.2	-311.6	311.6	-911.6	911.6
		2	1108.9	1028.5	-40.2	-534.3	534.3	-149.9	149.9
		3	956.9	942.8	-7.0	-474.9	474.9	42.6	-42.6
		4	959.4	945.2	-7.1	-476.1	476.1	-21.0	21.0
		5	1109.8	1029.4	-40.2	-534.8	534.8	132.1	-132.1
		6	651.9	591.6	-30.1	-310.9	310.9	907.8	-907.8
5F	6F	1	687.3	629.6	-28.8	-329.2	329.2	-1251.9	1251.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	2	1149.8	1103.1	-23.3	-563.2	563.2	-88.6	88.6
		3	1020.5	1044.0	11.7	-516.1	516.1	49.0	-49.0
		4	1022.5	1046.0	11.7	-517.1	517.1	-24.4	24.4
		5	1150.6	1103.9	-23.3	-563.6	563.6	67.7	-67.7
		6	686.1	628.5	-28.8	-328.6	328.6	1247.3	-1247.3
4F	5F	1	752.3	986.7	117.2	-432.0	432.0	-1619.7	1619.7
		2	1183.0	1340.3	78.7	-626.9	626.9	-6.0	6.0
		3	947.4	1045.4	49.0	-495.1	495.1	58.7	-58.7
		4	949.1	1047.0	48.9	-495.9	495.9	-31.4	31.4
		5	1183.4	1340.4	78.5	-627.0	627.0	-18.0	18.0
		6	751.1	985.3	117.1	-431.4	431.4	1614.5	-1614.5
3F	4F	1	1118.2	1024.8	-46.7	-535.7	535.7	-2187.9	2187.9
		2	1476.9	1348.6	-64.1	-706.4	706.4	307.7	-307.7
		3	750.2	855.9	52.8	-401.5	401.5	47.0	-47.0
		4	751.5	857.1	52.8	-402.2	402.2	-16.2	16.2
		5	1476.6	1348.4	-64.1	-706.3	706.3	-335.6	335.6
		6	1116.5	1023.5	-46.5	-535.0	535.0	2182.0	-2182.0
2F	3F	1	1146.6	1129.1	-8.7	-568.9	568.9	-2776.8	2776.8
		2	1488.4	1421.9	-33.2	-727.6	727.6	655.2	-655.2
		3	801.6	891.1	44.7	-423.2	423.2	41.1	-41.1
		4	802.5	891.8	44.7	-423.6	423.6	-7.5	7.5
		5	1488.2	1421.8	-33.2	-727.5	727.5	-686.5	686.5
		6	1145.6	1128.3	-8.6	-568.5	568.5	2770.4	-2770.4
1F	2F	1	879.2	1564.4	342.6	-549.1	549.1	-3325.3	3325.3
		2	1179.8	1876.6	348.4	-686.8	686.8	988.5	-988.5
		3	636.5	1504.7	434.1	-481.2	481.2	26.2	-26.2
		4	636.9	1504.9	434.0	-481.3	481.3	9.0	-9.0
		5	1179.7	1876.6	348.4	-686.8	686.8	-1022.1	1022.1
		6	878.8	1564.2	342.7	-549.0	549.0	3318.6	-3318.6

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-70.9	16.0	36.5	51.4	36.1	0.0	0.0
	2	3	-59.1	32.0	34.4	47.5	40.0	0.0	0.0
	3	4	-27.8	70.0	31.0	37.9	49.6	0.0	0.0
	4	5	-38.3	66.2	27.6	39.9	47.6	0.0	0.0
	5	6	-37.1	54.6	34.1	41.3	46.2	0.0	0.0
11F	1	2	-69.8	-31.8	4.0	26.9	-1.3	0.0	0.0
	2	3	-59.4	36.2	35.7	49.0	42.5	0.0	0.0
	3	4	-29.6	71.3	33.1	40.0	51.5	0.0	0.0
	4	5	-4.3	29.0	6.3	9.3	16.2	0.0	0.0
	5	6	18.4	51.3	6.5	3.1	22.5	0.0	0.0
10F	1	2	-80.0	-44.2	7.2	31.2	-3.3	0.0	0.0
	2	3	-62.3	27.4	40.7	51.7	42.0	0.0	0.0
	3	4	-19.4	79.6	36.1	38.5	55.2	0.0	0.0
	4	5	-1.5	34.4	7.1	9.3	18.5	0.0	0.0
	5	6	22.3	55.0	8.7	3.2	24.6	0.0	0.0
9F	1	2	-83.9	-46.2	6.2	32.0	-4.2	0.0	0.0
	2	3	-64.8	27.6	39.4	52.1	41.7	0.0	0.0
	3	4	-18.9	81.6	35.3	38.2	55.6	0.0	0.0
	4	5	0.3	36.3	7.1	8.8	19.0	0.0	0.0
	5	6	23.7	57.7	8.0	2.6	25.2	0.0	0.0
8F	1	2	-77.5	-40.5	6.5	30.3	-2.5	0.0	0.0
	2	3	-63.8	29.6	38.9	51.6	42.1	0.0	0.0
	3	4	-21.4	79.5	35.2	38.8	55.0	0.0	0.0
	4	5	-1.4	34.8	7.0	9.3	18.6	0.0	0.0
	5	6	19.9	53.4	8.3	3.7	24.1	0.0	0.0
7F	1	2	-71.4	-34.4	6.5	28.6	-0.8	0.0	0.0
	2	3	-62.5	32.2	38.2	51.1	42.7	0.0	0.0
	3	4	-24.3	77.3	34.8	39.5	54.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	4	5	-3.1	33.2	6.9	9.7	18.1	0.0	0.0
	5	6	16.3	49.7	8.3	4.8	23.1	0.0	0.0
6F	1	2	-64.0	-27.2	6.6	26.6	1.3	0.0	0.0
	2	3	-60.9	35.5	37.4	50.4	43.4	0.0	0.0
	3	4	-28.1	74.3	34.4	40.5	53.3	0.0	0.0
	4	5	-5.4	31.1	6.8	10.3	17.5	0.0	0.0
	5	6	11.9	45.1	8.5	6.0	21.8	0.0	0.0
5F	1	2	-54.8	-18.3	6.8	24.1	3.8	0.0	0.0
	2	3	-58.6	39.6	36.5	49.5	44.2	0.0	0.0
	3	4	-33.1	70.2	33.9	41.7	52.0	0.0	0.0
	4	5	-8.3	28.3	6.7	11.1	16.7	0.0	0.0
	5	6	6.9	39.5	8.7	7.5	20.4	0.0	0.0
4F	1	2	-48.1	-11.9	7.0	22.3	5.6	0.0	0.0
	2	3	-58.6	43.2	34.7	49.0	44.8	0.0	0.0
	3	4	-37.2	68.3	32.8	42.6	51.2	0.0	0.0
	4	5	-9.5	26.7	6.9	11.5	16.3	0.0	0.0
	5	6	3.1	35.9	8.7	8.5	19.3	0.0	0.0
3F	1	2	-39.2	-4.1	7.5	19.9	7.9	0.0	0.0
	2	3	-58.4	47.1	32.9	48.5	45.3	0.0	0.0
	3	4	-42.3	65.2	31.9	43.7	50.1	0.0	0.0
	4	5	-11.4	24.5	7.1	12.1	15.7	0.0	0.0
	5	6	-1.9	30.4	8.9	10.0	17.9	0.0	0.0
2F	1	2	-28.8	9.9	6.9	17.2	11.9	0.0	0.0
	2	3	-53.1	54.4	33.0	47.4	47.7	0.0	0.0
	3	4	-51.9	57.6	32.0	46.7	48.3	0.0	0.0
	4	5	-17.9	19.8	7.4	14.3	14.8	0.0	0.0
	5	6	-9.6	25.3	8.8	12.4	16.7	0.0	0.0
1F	1	2	-25.2	249.5	185.2	132.1	194.4	0.0	0.0
	2	3	-256.7	200.2	94.1	171.1	155.4	0.0	0.0
	3	4	-200.5	208.8	117.9	162.1	164.4	0.0	0.0
	4	5	-197.1	253.2	97.4	155.4	171.0	0.0	0.0
	5	6	-254.6	24.7	182.9	195.2	131.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	161.4	122.8	19.3	-39.5	39.5	0.0	0.0
	2	3	177.5	171.3	3.1	-48.5	48.5	0.0	0.0
	3	4	157.6	148.1	4.8	-42.5	42.5	0.0	0.0
	4	5	184.4	194.5	-5.1	-52.6	52.6	0.0	0.0
	5	6	100.0	150.2	-25.1	-34.8	34.8	0.0	0.0
11F	1	2	302.4	262.8	19.8	-78.5	78.5	0.0	0.0
	2	3	368.3	354.3	7.0	-100.4	100.4	0.0	0.0
	3	4	355.3	369.5	-7.1	-100.7	100.7	0.0	0.0
	4	5	282.9	292.2	-4.6	-79.9	79.9	0.0	0.0
	5	6	270.9	298.2	-13.7	-79.0	79.0	0.0	0.0
10F	1	2	420.2	352.8	33.7	-107.4	107.4	0.0	0.0
	2	3	479.4	462.7	8.4	-130.8	130.8	0.0	0.0
	3	4	457.4	468.5	-5.5	-128.6	128.6	0.0	0.0
	4	5	386.4	399.5	-6.5	-109.2	109.2	0.0	0.0
	5	6	354.3	412.5	-29.1	-106.5	106.5	0.0	0.0
9F	1	2	444.0	383.1	30.5	-114.9	114.9	0.0	0.0
	2	3	519.5	502.2	8.7	-141.9	141.9	0.0	0.0
	3	4	496.9	509.7	-6.4	-139.8	139.8	0.0	0.0
	4	5	416.2	429.2	-6.5	-117.4	117.4	0.0	0.0
	5	6	385.9	435.8	-24.9	-114.1	114.1	0.0	0.0
8F	1	2	528.6	454.4	37.1	-136.5	136.5	0.0	0.0
	2	3	585.0	568.3	8.3	-160.2	160.2	0.0	0.0
	3	4	565.2	580.9	-7.8	-159.2	159.2	0.0	0.0
	4	5	466.4	478.9	-6.2	-131.3	131.3	0.0	0.0
	5	6	461.8	522.7	-30.4	-136.7	136.7	0.0	0.0
7F	1	2	548.5	474.6	36.9	-142.1	142.1	0.0	0.0
	2	3	601.3	585.1	8.1	-164.8	164.8	0.0	0.0
	3	4	581.8	598.1	-8.1	-163.9	163.9	0.0	0.0
	4	5	476.8	488.9	-6.0	-134.1	134.1	0.0	0.0
	5	6	483.7	543.8	-30.0	-142.7	142.7	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	1	2	569.6	494.5	37.5	-147.8	147.8	0.0	0.0
	2	3	612.8	597.5	7.6	-168.1	168.1	0.0	0.0
	3	4	595.1	612.1	-8.5	-167.7	167.7	0.0	0.0
	4	5	483.6	494.8	-5.6	-135.9	135.9	0.0	0.0
	5	6	506.0	566.6	-30.3	-149.0	149.0	0.0	0.0
5F	1	2	596.3	517.1	39.6	-154.6	154.6	0.0	0.0
	2	3	621.1	607.5	6.8	-170.6	170.6	0.0	0.0
	3	4	607.2	625.6	-9.2	-171.2	171.2	0.0	0.0
	4	5	488.4	498.3	-4.9	-137.0	137.0	0.0	0.0
	5	6	531.9	595.6	-31.8	-156.6	156.6	0.0	0.0
4F	1	2	588.3	522.6	32.9	-154.3	154.3	0.0	0.0
	2	3	625.3	613.6	5.9	-172.1	172.1	0.0	0.0
	3	4	613.5	630.1	-8.3	-172.7	172.7	0.0	0.0
	4	5	484.5	492.9	-4.2	-135.8	135.8	0.0	0.0
	5	6	537.0	588.8	-25.9	-156.4	156.4	0.0	0.0
3F	1	2	585.3	531.2	27.0	-155.1	155.1	0.0	0.0
	2	3	630.3	620.3	5.0	-173.7	173.7	0.0	0.0
	3	4	621.1	636.1	-7.5	-174.6	174.6	0.0	0.0
	4	5	480.0	486.9	-3.5	-134.3	134.3	0.0	0.0
	5	6	546.0	587.6	-20.8	-157.4	157.4	0.0	0.0
2F	1	2	561.8	501.9	29.9	-147.7	147.7	0.0	0.0
	2	3	564.2	556.2	4.0	-155.6	155.6	0.0	0.0
	3	4	561.9	578.8	-8.4	-158.4	158.4	0.0	0.0
	4	5	431.3	436.5	-2.6	-120.5	120.5	0.0	0.0
	5	6	521.9	567.6	-22.9	-151.3	151.3	0.0	0.0
1F	1	2	664.1	475.4	94.4	-158.3	158.3	0.0	0.0
	2	3	363.0	408.2	-22.6	-107.1	107.1	0.0	0.0
	3	4	436.8	428.2	4.3	-120.1	120.1	0.0	0.0
	4	5	387.2	343.3	21.9	-101.5	101.5	0.0	0.0
	5	6	465.5	665.5	-100.0	-157.1	157.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-161.4	-122.8	-19.3	39.5	-39.5	0.0	0.0
	2	3	-177.5	-171.3	-3.1	48.5	-48.5	0.0	0.0
	3	4	-157.6	-148.1	-4.8	42.5	-42.5	0.0	0.0
	4	5	-184.4	-194.5	5.1	52.6	-52.6	0.0	0.0
	5	6	-100.0	-150.2	25.1	34.8	-34.8	0.0	0.0
11F	1	2	-302.4	-262.8	-19.8	78.5	-78.5	0.0	0.0
	2	3	-368.3	-354.3	-7.0	100.4	-100.4	0.0	0.0
	3	4	-355.3	-369.5	7.1	100.7	-100.7	0.0	0.0
	4	5	-282.9	-292.2	4.6	79.9	-79.9	0.0	0.0
	5	6	-270.9	-298.2	13.7	79.0	-79.0	0.0	0.0
10F	1	2	-420.2	-352.8	-33.7	107.4	-107.4	0.0	0.0
	2	3	-479.4	-462.7	-8.4	130.8	-130.8	0.0	0.0
	3	4	-457.4	-468.5	5.5	128.6	-128.6	0.0	0.0
	4	5	-386.4	-399.5	6.5	109.2	-109.2	0.0	0.0
	5	6	-354.3	-412.5	29.1	106.5	-106.5	0.0	0.0
9F	1	2	-444.0	-383.1	-30.5	114.9	-114.9	0.0	0.0
	2	3	-519.5	-502.2	-8.7	141.9	-141.9	0.0	0.0
	3	4	-496.9	-509.7	6.4	139.8	-139.8	0.0	0.0
	4	5	-416.2	-429.2	6.5	117.4	-117.4	0.0	0.0
	5	6	-385.9	-435.8	24.9	114.1	-114.1	0.0	0.0
8F	1	2	-528.6	-454.4	-37.1	136.5	-136.5	0.0	0.0
	2	3	-585.0	-568.3	-8.3	160.2	-160.2	0.0	0.0
	3	4	-565.2	-580.9	7.8	159.2	-159.2	0.0	0.0
	4	5	-466.4	-478.9	6.2	131.3	-131.3	0.0	0.0
	5	6	-461.8	-522.7	30.4	136.7	-136.7	0.0	0.0
7F	1	2	-548.5	-474.6	-36.9	142.1	-142.1	0.0	0.0
	2	3	-601.3	-585.1	-8.1	164.8	-164.8	0.0	0.0
	3	4	-581.8	-598.1	8.1	163.9	-163.9	0.0	0.0
	4	5	-476.8	-488.9	6.0	134.1	-134.1	0.0	0.0
	5	6	-483.7	-543.8	30.0	142.7	-142.7	0.0	0.0
6F	1	2	-569.6	-494.5	-37.5	147.8	-147.8	0.0	0.0
	2	3	-612.8	-597.5	-7.6	168.1	-168.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	3	4	-595.1	-612.1	8.5	167.7	-167.7	0.0	0.0
	4	5	-483.6	-494.8	5.6	135.9	-135.9	0.0	0.0
	5	6	-506.0	-566.6	30.3	149.0	-149.0	0.0	0.0
5F	1	2	-596.3	-517.1	-39.6	154.6	-154.6	0.0	0.0
	2	3	-621.1	-607.5	-6.8	170.6	-170.6	0.0	0.0
	3	4	-607.2	-625.6	9.2	171.2	-171.2	0.0	0.0
	4	5	-488.4	-498.3	4.9	137.0	-137.0	0.0	0.0
	5	6	-531.9	-595.6	31.8	156.6	-156.6	0.0	0.0
4F	1	2	-588.3	-522.6	-32.9	154.3	-154.3	0.0	0.0
	2	3	-625.3	-613.6	-5.9	172.1	-172.1	0.0	0.0
	3	4	-613.5	-630.1	8.3	172.7	-172.7	0.0	0.0
	4	5	-484.5	-492.9	4.2	135.8	-135.8	0.0	0.0
	5	6	-537.0	-588.8	25.9	156.4	-156.4	0.0	0.0
3F	1	2	-585.3	-531.2	-27.0	155.1	-155.1	0.0	0.0
	2	3	-630.3	-620.3	-5.0	173.7	-173.7	0.0	0.0
	3	4	-621.1	-636.1	7.5	174.6	-174.6	0.0	0.0
	4	5	-480.0	-486.9	3.5	134.3	-134.3	0.0	0.0
	5	6	-546.0	-587.6	20.8	157.4	-157.4	0.0	0.0
2F	1	2	-561.8	-501.9	-29.9	147.7	-147.7	0.0	0.0
	2	3	-564.2	-556.2	-4.0	155.6	-155.6	0.0	0.0
	3	4	-561.9	-578.8	8.4	158.4	-158.4	0.0	0.0
	4	5	-431.3	-436.5	2.6	120.5	-120.5	0.0	0.0
	5	6	-521.9	-567.6	22.9	151.3	-151.3	0.0	0.0
1F	1	2	-664.1	-475.4	-94.4	158.3	-158.3	0.0	0.0
	2	3	-363.0	-408.2	22.6	107.1	-107.1	0.0	0.0
	3	4	-436.8	-428.2	-4.3	120.1	-120.1	0.0	0.0
	4	5	-387.2	-343.3	-21.9	101.5	-101.5	0.0	0.0
	5	6	-465.5	-665.5	100.0	157.1	-157.1	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	70.9	46.0	-12.4	-29.2	29.2	-125.6	125.6
		2	43.1	45.3	1.1	-22.1	22.1	-210.1	210.1
		3	-4.2	-3.8	0.2	2.0	-2.0	-204.0	204.0
		4	-31.6	-33.6	-1.0	16.3	-16.3	-219.8	219.8
		5	-29.2	-25.7	1.7	13.7	-13.7	-220.3	220.3
		6	-54.6	-35.3	9.7	22.5	-22.5	-120.0	120.0
10F	11F	1	23.8	32.7	4.5	-13.9	13.9	-249.6	249.6
		2	45.9	48.4	1.3	-23.3	23.3	-417.8	417.8
		3	-2.8	-3.3	-0.2	1.5	-1.5	-451.1	451.1
		4	-33.4	-35.2	-0.9	16.9	-16.9	-423.0	423.0
		5	-21.6	-24.6	-1.5	11.4	-11.4	-377.8	377.8
		6	-16.0	-22.2	-3.1	9.4	-9.4	-239.0	239.0
9F	10F	1	47.3	44.9	-1.2	-23.1	23.1	-379.8	379.8
		2	58.1	57.9	-0.1	-29.0	29.0	-633.1	633.1
		3	-4.7	-4.6	0.0	2.3	-2.3	-703.2	703.2
		4	-42.9	-42.8	0.1	21.4	-21.4	-637.0	637.0
		5	-32.1	-31.7	0.2	16.0	-16.0	-544.7	544.7
		6	-32.8	-31.1	0.9	16.0	-16.0	-362.2	362.2
8F	9F	1	38.9	40.1	0.6	-19.7	19.7	-517.4	517.4
		2	53.1	54.0	0.5	-26.8	26.8	-854.1	854.1
		3	-4.1	-4.2	-0.1	2.1	-2.1	-960.8	960.8
		4	-39.2	-40.2	-0.5	19.9	-19.9	-857.2	857.2
		5	-28.2	-28.6	-0.2	14.2	-14.2	-717.8	717.8
		6	-26.7	-27.5	-0.4	13.5	-13.5	-492.4	492.4
7F	8F	1	37.5	37.6	0.1	-18.8	18.8	-649.8	649.8
		2	50.2	50.7	0.3	-25.2	25.2	-1071.0	1071.0
		3	-4.0	-4.1	-0.0	2.0	-2.0	-1213.8	1213.8
		4	-37.9	-38.5	-0.3	19.1	-19.1	-1071.3	1071.3
		5	-26.1	-26.1	-0.0	13.1	-13.1	-885.9	885.9
		6	-25.9	-26.0	-0.1	13.0	-13.0	-617.9	617.9
6F	7F	1	33.8	33.7	-0.0	-16.9	16.9	-780.0	780.0
		2	46.2	46.3	0.1	-23.1	23.1	-1287.0	1287.0
		3	-3.9	-4.0	-0.0	2.0	-2.0	-1466.0	1466.0
		4	-35.7	-36.1	-0.2	18.0	-18.0	-1282.9	1282.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	5	-23.3	-23.2	0.1	11.6	-11.6	-1052.4	1052.4
		6	-23.7	-23.8	-0.1	11.9	-11.9	-741.8	741.8
5F	6F	1	30.2	30.0	-0.1	-15.1	15.1	-906.9	906.9
		2	41.8	41.6	-0.1	-20.8	20.8	-1501.8	1501.8
		3	-3.4	-3.5	-0.0	1.7	-1.7	-1717.2	1717.2
		4	-32.9	-33.1	-0.1	16.5	-16.5	-1491.0	1491.0
		5	-19.8	-19.4	0.2	9.8	-9.8	-1216.2	1216.2
		6	-21.3	-21.4	-0.1	10.7	-10.7	-863.4	863.4
4F	5F	1	24.8	23.4	-0.7	-12.0	12.0	-1028.3	1028.3
		2	35.4	34.1	-0.6	-17.2	17.2	-1713.4	1713.4
		3	-3.0	-3.0	0.0	1.5	-1.5	-1965.5	1965.5
		4	-28.8	-28.0	0.4	14.1	-14.1	-1693.2	1693.2
		5	-15.7	-14.9	0.4	7.6	-7.6	-1375.3	1375.3
		6	-18.1	-17.3	0.4	8.8	-8.8	-980.5	980.5
3F	4F	1	24.7	23.5	-0.6	-12.0	12.0	-1146.4	1146.4
		2	36.5	34.5	-1.0	-17.7	17.7	-1928.1	1928.1
		3	-3.0	-3.0	0.0	1.5	-1.5	-2216.9	2216.9
		4	-30.7	-29.9	0.4	15.2	-15.2	-1897.3	1897.3
		5	-14.8	-13.7	0.6	7.1	-7.1	-1537.6	1537.6
		6	-18.6	-18.3	0.1	9.2	-9.2	-1095.1	1095.1
2F	3F	1	15.8	12.8	-1.5	-7.1	7.1	-1260.4	1260.4
		2	28.0	28.7	0.4	-14.2	14.2	-2140.6	2140.6
		3	-1.8	-2.2	-0.2	1.0	-1.0	-2466.4	2466.4
		4	-23.9	-25.0	-0.5	12.2	-12.2	-2095.7	2095.7
		5	-8.8	-8.5	0.1	4.3	-4.3	-1695.5	1695.5
		6	-12.1	-10.6	0.8	5.7	-5.7	-1206.5	1206.5
1F	2F	1	16.1	25.2	4.5	-9.3	9.3	-1369.3	1369.3
		2	14.5	7.2	-3.7	-4.9	4.9	-2347.6	2347.6
		3	-0.3	0.3	0.3	0.0	-0.0	-2712.7	2712.7
		4	-14.7	-11.8	1.5	5.9	-5.9	-2284.7	2284.7
		5	-1.7	1.4	1.6	0.1	-0.1	-1844.9	1844.9
		6	-14.8	-24.7	-5.0	8.9	-8.9	-1314.7	1314.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-161.4	-87.1	37.2	62.1	-62.1	47.3	-47.3
		2	-300.3	-243.7	28.3	136.0	-136.0	6.7	-6.7
		3	-329.0	-280.8	24.1	152.5	-152.5	-5.5	5.5
		4	-332.4	-261.2	35.6	148.4	-148.4	13.2	-13.2
		5	-294.5	-217.5	38.5	128.0	-128.0	-18.9	18.9
		6	-150.2	-82.5	33.9	58.2	-58.2	-42.6	42.6
10F	11F	1	-215.3	-244.1	-14.4	113.4	-113.4	139.2	-139.2
		2	-387.3	-428.4	-20.5	201.4	-201.4	27.2	-27.2
		3	-428.8	-469.0	-20.1	221.7	-221.7	-3.9	3.9
		4	-391.2	-436.3	-22.6	204.3	-204.3	-4.2	4.2
		5	-345.5	-390.2	-22.3	181.7	-181.7	-23.0	23.0
		6	-215.7	-241.9	-13.1	113.0	-113.0	-135.1	135.1
9F	10F	1	-176.1	-177.1	-0.5	88.3	-88.3	256.1	-256.1
		2	-403.9	-405.4	-0.8	202.3	-202.3	45.5	-45.5
		3	-451.0	-454.5	-1.7	226.4	-226.4	-5.8	5.8
		4	-418.6	-419.7	-0.5	209.6	-209.6	-18.7	18.7
		5	-363.6	-363.0	0.3	181.6	-181.6	-25.7	25.7
		6	-170.5	-172.3	-0.9	85.7	-85.7	-251.1	251.1
8F	9F	1	-266.9	-243.7	11.6	127.6	-127.6	376.1	-376.1
		2	-497.2	-494.9	1.1	248.0	-248.0	63.9	-63.9
		3	-544.6	-543.2	0.7	272.0	-272.0	-8.6	8.6
		4	-506.2	-501.2	2.5	251.9	-251.9	-35.0	35.0
		5	-452.2	-446.3	2.9	224.6	-224.6	-25.8	25.8
		6	-263.5	-240.4	11.6	126.0	-126.0	-370.3	370.3
7F	8F	1	-285.0	-290.4	-2.7	143.8	-143.8	517.4	-517.4
		2	-544.5	-557.7	-6.6	275.5	-275.5	78.1	-78.1
		3	-590.3	-604.6	-7.2	298.7	-298.7	-10.4	10.4
		4	-546.1	-558.6	-6.2	276.2	-276.2	-56.8	56.8
		5	-494.4	-505.7	-5.7	250.0	-250.0	-16.3	16.3
		6	-282.3	-287.8	-2.8	142.5	-142.5	-511.8	511.8

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	-258.1	-262.7	-2.3	130.2	-130.2	659.7	-659.7
		2	-518.2	-532.3	-7.0	262.6	-262.6	87.5	-87.5
		3	-562.3	-576.9	-7.3	284.8	-284.8	-13.2	13.2
		4	-516.3	-528.8	-6.3	261.3	-261.3	-79.8	79.8
		5	-466.9	-478.9	-6.0	236.5	-236.5	0.2	-0.2
		6	-256.0	-260.8	-2.4	129.2	-129.2	-654.5	654.5
5F	6F	1	-306.9	-311.1	-2.1	154.5	-154.5	803.7	-803.7
		2	-575.0	-592.0	-8.5	291.7	-291.7	91.8	-91.8
		3	-615.6	-632.6	-8.5	312.0	-312.0	-16.3	16.3
		4	-566.9	-581.2	-7.2	287.0	-287.0	-104.3	104.3
		5	-521.9	-536.5	-7.3	264.6	-264.6	24.3	-24.3
		6	-305.8	-310.4	-2.3	154.1	-154.1	-799.6	799.6
4F	5F	1	-285.2	-315.9	-15.4	149.3	-149.3	951.5	-951.5
		2	-546.2	-574.0	-13.9	278.3	-278.3	89.5	-89.5
		3	-582.2	-610.0	-13.9	296.2	-296.2	-19.2	19.2
		4	-532.8	-559.9	-13.6	271.5	-271.5	-131.2	131.2
		5	-493.7	-521.1	-13.7	252.1	-252.1	57.5	-57.5
		6	-285.2	-316.0	-15.4	149.4	-149.4	-949.2	949.2
3F	4F	1	-272.4	-305.5	-16.6	144.5	-144.5	1095.2	-1095.2
		2	-573.9	-606.5	-16.3	295.1	-295.1	79.3	-79.3
		3	-617.1	-650.1	-16.5	316.8	-316.8	-24.1	24.1
		4	-554.7	-586.0	-15.7	285.2	-285.2	-158.1	158.1
		5	-508.7	-539.9	-15.6	262.2	-262.2	100.6	-100.6
		6	-272.8	-306.0	-16.6	144.7	-144.7	-1094.7	1094.7
2F	3F	1	-279.7	-316.3	-18.3	149.0	-149.0	1236.9	-1236.9
		2	-555.0	-616.4	-30.7	292.9	-292.9	69.4	-69.4
		3	-591.3	-652.4	-30.5	310.9	-310.9	-29.5	29.5
		4	-530.1	-585.4	-27.7	278.9	-278.9	-188.6	188.6
		5	-493.0	-549.3	-28.2	260.6	-260.6	147.8	-147.8
		6	-281.6	-319.6	-19.0	150.3	-150.3	-1238.7	1238.7
1F	2F	1	-245.5	-664.1	-209.3	204.4	-204.4	1370.3	-1370.3
		2	-449.8	-838.4	-194.3	289.5	-289.5	55.1	-55.1
		3	-465.7	-845.0	-189.7	294.5	-294.5	-32.1	32.1
		4	-424.6	-815.4	-195.4	278.6	-278.6	-219.2	219.2
		5	-409.1	-808.8	-199.9	273.7	-273.7	198.1	-198.1
		6	-248.0	-665.5	-208.8	205.3	-205.3	-1375.5	1375.5

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	161.4	87.1	-37.2	-62.1	62.1	-47.3	47.3
		2	300.3	243.7	-28.3	-136.0	136.0	-6.7	6.7
		3	329.0	280.8	-24.1	-152.5	152.5	5.5	-5.5
		4	332.4	261.2	-35.6	-148.4	148.4	-13.2	13.2
		5	294.5	217.5	-38.5	-128.0	128.0	18.9	-18.9
		6	150.2	82.5	-33.9	-58.2	58.2	42.6	-42.6
10F	11F	1	215.3	244.1	14.4	-113.4	113.4	-139.2	139.2
		2	387.3	428.4	20.5	-201.4	201.4	-27.2	27.2
		3	428.8	469.0	20.1	-221.7	221.7	3.9	-3.9
		4	391.2	436.3	22.6	-204.3	204.3	4.2	-4.2
		5	345.5	390.2	22.3	-181.7	181.7	23.0	-23.0
		6	215.7	241.9	13.1	-113.0	113.0	135.1	-135.1
9F	10F	1	176.1	177.1	0.5	-88.3	88.3	-256.1	256.1
		2	403.9	405.4	0.8	-202.3	202.3	-45.5	45.5
		3	451.0	454.5	1.7	-226.4	226.4	5.8	-5.8
		4	418.6	419.7	0.5	-209.6	209.6	18.7	-18.7
		5	363.6	363.0	-0.3	-181.6	181.6	25.7	-25.7
		6	170.5	172.3	0.9	-85.7	85.7	251.1	-251.1
8F	9F	1	266.9	243.7	-11.6	-127.6	127.6	-376.1	376.1
		2	497.2	494.9	-1.1	-248.0	248.0	-63.9	63.9
		3	544.6	543.2	-0.7	-272.0	272.0	8.6	-8.6
		4	506.2	501.2	-2.5	-251.9	251.9	35.0	-35.0
		5	452.2	446.3	-2.9	-224.6	224.6	25.8	-25.8
		6	263.5	240.4	-11.6	-126.0	126.0	370.3	-370.3
7F	8F	1	285.0	290.4	2.7	-143.8	143.8	-517.4	517.4
		2	544.5	557.7	6.6	-275.5	275.5	-78.1	78.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	3	590.3	604.6	7.2	-298.7	298.7	10.4	-10.4
		4	546.1	558.6	6.2	-276.2	276.2	56.8	-56.8
		5	494.4	505.7	5.7	-250.0	250.0	16.3	-16.3
		6	282.3	287.8	2.8	-142.5	142.5	511.8	-511.8
6F	7F	1	258.1	262.7	2.3	-130.2	130.2	-659.7	659.7
		2	518.2	532.3	7.0	-262.6	262.6	-87.5	87.5
		3	562.3	576.9	7.3	-284.8	284.8	13.2	-13.2
		4	516.3	528.8	6.3	-261.3	261.3	79.8	-79.8
		5	466.9	478.9	6.0	-236.5	236.5	-0.2	0.2
		6	256.0	260.8	2.4	-129.2	129.2	654.5	-654.5
5F	6F	1	306.9	311.1	2.1	-154.5	154.5	-803.7	803.7
		2	575.0	592.0	8.5	-291.7	291.7	-91.8	91.8
		3	615.6	632.6	8.5	-312.0	312.0	16.3	-16.3
		4	566.9	581.2	7.2	-287.0	287.0	104.3	-104.3
		5	521.9	536.5	7.3	-264.6	264.6	-24.3	24.3
		6	305.8	310.4	2.3	-154.1	154.1	799.6	-799.6
4F	5F	1	285.2	315.9	15.4	-149.3	149.3	-951.5	951.5
		2	546.2	574.0	13.9	-278.3	278.3	-89.5	89.5
		3	582.2	610.0	13.9	-296.2	296.2	19.2	-19.2
		4	532.8	559.9	13.6	-271.5	271.5	131.2	-131.2
		5	493.7	521.1	13.7	-252.1	252.1	-57.5	57.5
		6	285.2	316.0	15.4	-149.4	149.4	949.2	-949.2
3F	4F	1	272.4	305.5	16.6	-144.5	144.5	-1095.2	1095.2
		2	573.9	606.5	16.3	-295.1	295.1	-79.3	79.3
		3	617.1	650.1	16.5	-316.8	316.8	24.1	-24.1
		4	554.7	586.0	15.7	-285.2	285.2	158.1	-158.1
		5	508.7	539.9	15.6	-262.2	262.2	-100.6	100.6
		6	272.8	306.0	16.6	-144.7	144.7	1094.7	-1094.7
2F	3F	1	279.7	316.3	18.3	-149.0	149.0	-1236.9	1236.9
		2	555.0	616.4	30.7	-292.9	292.9	-69.4	69.4
		3	591.3	652.4	30.5	-310.9	310.9	29.5	-29.5
		4	530.1	585.4	27.7	-278.9	278.9	188.6	-188.6
		5	493.0	549.3	28.2	-260.6	260.6	-147.8	147.8
		6	281.6	319.6	19.0	-150.3	150.3	1238.7	-1238.7
1F	2F	1	245.5	664.1	209.3	-204.4	204.4	-1370.3	1370.3
		2	449.8	838.4	194.3	-289.5	289.5	-55.1	55.1
		3	465.7	845.0	189.7	-294.5	294.5	32.1	-32.1
		4	424.6	815.4	195.4	-278.6	278.6	219.2	-219.2
		5	409.1	808.8	199.9	-273.7	273.7	-198.1	198.1
		6	248.0	665.5	208.8	-205.3	205.3	1375.5	-1375.5

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-297.7	387.7	296.0	162.8	176.9	0.0	0.0
	B	C	-198.0	103.1	39.7	95.2	68.9	0.0	0.0
11F	A	B	-351.3	307.5	212.5	148.9	142.0	0.0	0.0
	B	C	-63.4	139.1	40.7	49.4	85.4	0.0	0.0
10F	A	B	-353.0	320.0	205.3	148.0	142.9	0.0	0.0
	B	C	-53.9	134.6	47.7	48.6	86.1	0.0	0.0
9F	A	B	-364.1	329.3	195.1	148.2	142.7	0.0	0.0
	B	C	-30.2	149.7	52.0	43.3	91.5	0.0	0.0
8F	A	B	-358.0	329.9	197.9	147.7	143.3	0.0	0.0
	B	C	-45.2	138.9	49.9	46.8	87.9	0.0	0.0
7F	A	B	-358.6	335.6	194.8	147.3	143.7	0.0	0.0
	B	C	-45.4	135.1	51.7	47.4	87.4	0.0	0.0
6F	A	B	-357.9	340.5	192.7	146.8	144.1	0.0	0.0
	B	C	-48.7	130.3	52.5	48.5	86.2	0.0	0.0
5F	A	B	-354.0	343.7	193.0	146.3	144.7	0.0	0.0
	B	C	-60.6	119.9	51.7	51.6	83.1	0.0	0.0
4F	A	B	-353.1	346.3	192.1	146.0	144.9	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-70.5	113.3	50.1	53.9	80.8	0.0	0.0
3F	A	B	-350.6	349.6	191.7	145.5	145.4	0.0	0.0
	B	C	-82.6	104.8	48.3	56.8	78.0	0.0	0.0
2F	A	B	-346.6	361.1	191.7	145.5	147.7	0.0	0.0
	B	C	-93.0	94.0	49.6	60.4	75.7	0.0	0.0
1F	A	B	-233.9	793.3	630.2	283.8	371.2	0.0	0.0
	B	C	-603.4	45.5	-1.8	240.7	85.7	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	228.3	208.1	10.1	-34.1	34.1	0.0	0.0
	B	C	127.6	186.1	-29.3	-43.6	43.6	0.0	0.0
11F	A	B	417.6	373.4	22.1	-61.8	61.8	0.0	0.0
	B	C	319.9	387.1	-33.6	-98.2	98.2	0.0	0.0
10F	A	B	466.3	438.0	14.2	-70.6	70.6	0.0	0.0
	B	C	395.5	421.3	-12.9	-113.5	113.5	0.0	0.0
9F	A	B	503.6	485.3	9.2	-77.3	77.3	0.0	0.0
	B	C	441.6	428.3	6.7	-120.8	120.8	0.0	0.0
8F	A	B	578.2	550.2	14.0	-88.2	88.2	0.0	0.0
	B	C	533.5	527.7	2.9	-147.4	147.4	0.0	0.0
7F	A	B	631.1	605.2	13.0	-96.6	96.6	0.0	0.0
	B	C	607.4	581.7	12.9	-165.2	165.2	0.0	0.0
6F	A	B	667.4	643.1	12.1	-102.4	102.4	0.0	0.0
	B	C	665.5	626.3	19.6	-179.4	179.4	0.0	0.0
5F	A	B	696.3	668.9	13.7	-106.7	106.7	0.0	0.0
	B	C	713.7	670.0	21.9	-192.2	192.2	0.0	0.0
4F	A	B	683.8	657.0	13.4	-104.8	104.8	0.0	0.0
	B	C	740.6	712.2	14.2	-201.8	201.8	0.0	0.0
3F	A	B	661.9	635.4	13.2	-101.4	101.4	0.0	0.0
	B	C	752.3	736.6	7.8	-206.8	206.8	0.0	0.0
2F	A	B	614.5	589.1	12.7	-94.0	94.0	0.0	0.0
	B	C	719.1	699.6	9.7	-197.0	197.0	0.0	0.0
1F	A	B	1187.9	830.9	178.5	-157.7	157.7	0.0	0.0
	B	C	739.1	748.5	-4.7	-206.6	206.6	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-228.3	-208.1	-10.1	34.1	-34.1	0.0	0.0
	B	C	-127.6	-186.1	29.3	43.6	-43.6	0.0	0.0
11F	A	B	-417.6	-373.4	-22.1	61.8	-61.8	0.0	0.0
	B	C	-319.9	-387.1	33.6	98.2	-98.2	0.0	0.0
10F	A	B	-466.3	-438.0	-14.2	70.6	-70.6	0.0	0.0
	B	C	-395.5	-421.3	12.9	113.5	-113.5	0.0	0.0
9F	A	B	-503.6	-485.3	-9.2	77.3	-77.3	0.0	0.0
	B	C	-441.6	-428.3	-6.7	120.8	-120.8	0.0	0.0
8F	A	B	-578.2	-550.2	-14.0	88.2	-88.2	0.0	0.0
	B	C	-533.5	-527.7	-2.9	147.4	-147.4	0.0	0.0
7F	A	B	-631.1	-605.2	-13.0	96.6	-96.6	0.0	0.0
	B	C	-607.4	-581.7	-12.9	165.2	-165.2	0.0	0.0
6F	A	B	-667.4	-643.1	-12.1	102.4	-102.4	0.0	0.0
	B	C	-665.5	-626.3	-19.6	179.4	-179.4	0.0	0.0
5F	A	B	-696.3	-668.9	-13.7	106.7	-106.7	0.0	0.0
	B	C	-713.7	-670.0	-21.9	192.2	-192.2	0.0	0.0
4F	A	B	-683.8	-657.0	-13.4	104.8	-104.8	0.0	0.0
	B	C	-740.6	-712.2	-14.2	201.8	-201.8	0.0	0.0
3F	A	B	-661.9	-635.4	-13.2	101.4	-101.4	0.0	0.0
	B	C	-752.3	-736.6	-7.8	206.8	-206.8	0.0	0.0
2F	A	B	-614.5	-589.1	-12.7	94.0	-94.0	0.0	0.0
	B	C	-719.1	-699.6	-9.7	197.0	-197.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1187.9	-830.9	-178.5	157.7	-157.7	0.0	0.0
	B	C	-739.1	-748.5	4.7	206.6	-206.6	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	297.7	215.6	-41.1	-128.3	128.3	-223.8	223.8
		B	-189.8	-156.7	16.5	86.6	-86.6	-366.7	366.7
		C	-103.1	-87.9	7.6	47.7	-47.7	-125.6	125.6
10F	11F	A	135.7	129.9	-2.9	-65.6	65.6	-442.9	442.9
		B	-87.3	-79.1	4.1	41.1	-41.1	-657.1	657.1
		C	-51.2	-52.8	-0.8	25.7	-25.7	-249.6	249.6
9F	10F	A	223.1	196.3	-13.4	-104.8	104.8	-674.5	674.5
		B	-187.0	-164.9	11.1	88.0	-88.0	-964.3	964.3
		C	-81.8	-79.9	0.9	40.4	-40.4	-379.8	379.8
8F	9F	A	167.8	182.4	7.3	-87.5	87.5	-912.9	912.9
		B	-134.2	-145.8	-5.8	70.0	-70.0	-1274.3	1274.3
		C	-69.8	-71.5	-0.8	35.3	-35.3	-517.4	517.4
7F	8F	A	175.6	171.1	-2.2	-86.7	86.7	-1148.0	1148.0
		B	-139.0	-133.9	2.5	68.2	-68.2	-1583.8	1583.8
		C	-67.5	-68.5	-0.5	34.0	-34.0	-649.8	649.8
6F	7F	A	187.4	184.2	-1.6	-92.9	92.9	-1393.1	1393.1
		B	-156.2	-153.0	1.6	77.3	-77.3	-1908.0	1908.0
		C	-66.6	-67.7	-0.6	33.6	-33.6	-780.0	780.0
5F	6F	A	173.6	180.4	3.4	-88.5	88.5	-1636.5	1636.5
		B	-138.8	-144.7	-3.0	70.9	-70.9	-2231.5	2231.5
		C	-62.5	-63.7	-0.6	31.6	-31.6	-906.9	906.9
4F	5F	A	173.6	174.2	0.3	-86.4	86.4	-1874.4	1874.4
		B	-138.4	-144.0	-2.8	70.2	-70.2	-2551.4	2551.4
		C	-56.2	-55.7	0.3	27.8	-27.8	-1028.3	1028.3
3F	4F	A	178.9	185.6	3.3	-91.1	91.1	-2125.6	2125.6
		B	-131.8	-139.8	-4.0	67.9	-67.9	-2890.4	2890.4
		C	-57.6	-56.2	0.7	28.4	-28.4	-1146.4	1146.4
2F	3F	A	165.0	172.9	4.0	-84.5	84.5	-2368.8	2368.8
		B	-127.2	-124.2	1.5	62.9	-62.9	-3221.8	3221.8
		C	-48.7	-49.9	-0.6	24.6	-24.6	-1260.4	1260.4
1F	2F	A	173.7	233.9	30.1	-91.6	91.6	-2600.3	2600.3
		B	-143.8	-189.9	-23.0	75.0	-75.0	-3541.4	3541.4
		C	-44.0	-45.5	-0.7	20.1	-20.1	-1369.3	1369.3

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-228.3	-150.9	38.7	94.8	-94.8	42.2	-42.2
		B	-335.7	-281.3	27.2	154.3	-154.3	2.6	-2.6
		C	-186.1	-121.6	32.3	76.9	-76.9	-45.8	45.8
10F	11F	A	-266.6	-261.0	2.8	130.3	-130.3	115.3	-115.3
		B	-412.0	-390.4	10.8	198.1	-198.1	29.3	-29.3
		C	-265.5	-269.8	-2.2	132.2	-132.2	-146.7	146.7
9F	10F	A	-205.3	-186.1	9.6	97.9	-97.9	203.4	-203.4
		B	-443.1	-401.1	21.0	211.0	-211.0	56.7	-56.7
		C	-151.5	-168.5	-8.5	80.0	-80.0	-263.4	263.4
8F	9F	A	-317.4	-245.3	36.1	140.7	-140.7	299.9	-299.9
		B	-525.8	-489.6	18.1	253.8	-253.8	83.1	-83.1
		C	-259.8	-236.5	11.7	124.1	-124.1	-387.5	387.5
7F	8F	A	-332.9	-302.4	15.2	158.8	-158.8	406.3	-406.3
		B	-594.1	-565.2	14.5	289.8	-289.8	125.9	-125.9
		C	-291.3	-293.7	-1.2	146.2	-146.2	-537.9	537.9
6F	7F	A	-328.7	-295.8	16.4	156.1	-156.1	527.5	-527.5
		B	-647.4	-617.9	14.8	316.3	-316.3	172.5	-172.5
		C	-288.0	-292.8	-2.4	145.2	-145.2	-705.7	705.7
5F	6F	A	-371.5	-343.7	13.9	178.8	-178.8	653.2	-653.2
		B	-690.6	-685.8	2.4	344.1	-344.1	228.6	-228.6
		C	-333.5	-338.8	-2.7	168.1	-168.1	-887.5	887.5
4F	5F	A	-352.7	-390.0	-18.7	184.5	-184.5	780.1	-780.1
		B	-696.9	-746.7	-24.9	358.7	-358.7	296.3	-296.3
		C	-331.2	-341.5	-5.1	167.1	-167.1	-1081.8	1081.8
3F	4F	A	-293.9	-347.8	-27.0	160.4	-160.4	911.8	-911.8
		B	-650.9	-724.0	-36.5	343.7	-343.7	370.6	-370.6
		C	-370.7	-389.4	-9.3	190.0	-190.0	-1285.5	1285.5
2F	3F	A	-314.1	-407.9	-46.9	180.5	-180.5	1033.5	-1033.5
		B	-663.7	-773.1	-54.7	359.2	-359.2	459.1	-459.1

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-347.2	-404.2	-28.5	187.9	-187.9	-1493.7	1493.7
1F	2F	A	-206.6	-1187.9	-490.6	313.4	-313.4	1137.0	-1137.0
		B	-535.1	-1570.0	-517.5	473.0	-473.0	553.9	-553.9
		C	-295.4	-748.5	-226.5	234.6	-234.6	-1691.1	1691.1

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	228.3	150.9	-38.7	-94.8	94.8	-42.2	42.2
		B	335.7	281.3	-27.2	-154.3	154.3	-2.6	2.6
		C	186.1	121.6	-32.3	-76.9	76.9	45.8	-45.8
10F	11F	A	266.6	261.0	-2.8	-130.3	130.3	-115.3	115.3
		B	412.0	390.4	-10.8	-198.1	198.1	-29.3	29.3
		C	265.5	269.8	2.2	-132.2	132.2	146.7	-146.7
9F	10F	A	205.3	186.1	-9.6	-97.9	97.9	-203.4	203.4
		B	443.1	401.1	-21.0	-211.0	211.0	-56.7	56.7
		C	151.5	168.5	8.5	-80.0	80.0	263.4	-263.4
8F	9F	A	317.4	245.3	-36.1	-140.7	140.7	-299.9	299.9
		B	525.8	489.6	-18.1	-253.8	253.8	-83.1	83.1
		C	259.8	236.5	-11.7	-124.1	124.1	387.5	-387.5
7F	8F	A	332.9	302.4	-15.2	-158.8	158.8	-406.3	406.3
		B	594.1	565.2	-14.5	-289.8	289.8	-125.9	125.9
		C	291.3	293.7	1.2	-146.2	146.2	537.9	-537.9
6F	7F	A	328.7	295.8	-16.4	-156.1	156.1	-527.5	527.5
		B	647.4	617.9	-14.8	-316.3	316.3	-172.5	172.5
		C	288.0	292.8	2.4	-145.2	145.2	705.7	-705.7
5F	6F	A	371.5	343.7	-13.9	-178.8	178.8	-653.2	653.2
		B	690.6	685.8	-2.4	-344.1	344.1	-228.6	228.6
		C	333.5	338.8	2.7	-168.1	168.1	887.5	-887.5
4F	5F	A	352.7	390.0	18.7	-184.5	184.5	-780.1	780.1
		B	696.9	746.7	24.9	-358.7	358.7	-296.3	296.3
		C	331.2	341.5	5.1	-167.1	167.1	1081.8	-1081.8
3F	4F	A	293.9	347.8	27.0	-160.4	160.4	-911.8	911.8
		B	650.9	724.0	36.5	-343.7	343.7	-370.6	370.6
		C	370.7	389.4	9.3	-190.0	190.0	1285.5	-1285.5
2F	3F	A	314.1	407.9	46.9	-180.5	180.5	-1033.5	1033.5
		B	663.7	773.1	54.7	-359.2	359.2	-459.1	459.1
		C	347.2	404.2	28.5	-187.9	187.9	1493.7	-1493.7
1F	2F	A	206.6	1187.9	490.6	-313.4	313.4	-1137.0	1137.0
		B	535.1	1570.0	517.5	-473.0	473.0	-553.9	553.9
		C	295.4	748.5	226.5	-234.6	234.6	1691.1	-1691.1

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-501.7	677.7	618.5	304.3	331.8	0.0	0.0
	B	C	-373.5	167.2	85.1	178.8	121.5	0.0	0.0
11F	A	B	-604.8	522.1	418.2	265.5	252.6	0.0	0.0
	B	C	-156.9	245.4	89.4	107.0	148.7	0.0	0.0
10F	A	B	-639.0	473.1	453.5	280.7	254.8	0.0	0.0
	B	C	-116.0	246.0	109.6	101.3	154.5	0.0	0.0
9F	A	B	-693.1	497.2	414.4	283.1	252.5	0.0	0.0
	B	C	-96.2	262.1	111.4	96.3	159.4	0.0	0.0
8F	A	B	-664.2	505.3	424.8	280.2	255.3	0.0	0.0
	B	C	-118.6	245.2	108.7	101.8	154.0	0.0	0.0
7F	A	B	-670.9	529.2	409.5	278.8	256.7	0.0	0.0
	B	C	-124.1	236.5	110.3	103.7	152.0	0.0	0.0
6F	A	B	-668.1	549.5	400.8	277.0	258.5	0.0	0.0
	B	C	-133.2	227.2	110.4	106.3	149.4	0.0	0.0
5F	A	B	-647.9	567.5	401.9	274.0	261.5	0.0	0.0
	B	C	-152.2	210.9	109.0	111.2	144.5	0.0	0.0
4F	A	B	-641.5	580.7	398.4	272.5	263.0	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-157.9	212.2	108.7	113.5	145.7	0.0	0.0
3F	A	B	-624.7	602.2	396.1	269.5	266.0	0.0	0.0
	B	C	-182.1	201.2	102.1	118.4	140.8	0.0	0.0
2F	A	B	-594.9	642.8	390.7	264.0	271.5	0.0	0.0
	B	C	-211.1	169.4	103.5	126.9	132.3	0.0	0.0
1F	A	B	-345.9	1056.0	869.1	375.2	486.2	0.0	0.0
	B	C	-788.6	67.3	-9.9	300.5	100.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	282.9	246.5	18.2	-41.4	41.4	0.0	0.0
	B	C	158.4	217.4	-29.5	-52.2	52.2	0.0	0.0
11F	A	B	582.6	501.8	40.4	-84.7	84.7	0.0	0.0
	B	C	368.4	451.0	-41.3	-113.8	113.8	0.0	0.0
10F	A	B	1145.2	1075.6	34.8	-173.5	173.5	0.0	0.0
	B	C	404.7	475.6	-35.5	-122.3	122.3	0.0	0.0
9F	A	B	1424.3	1363.0	30.6	-217.8	217.8	0.0	0.0
	B	C	477.6	488.8	-5.6	-134.2	134.2	0.0	0.0
8F	A	B	1616.4	1534.8	40.8	-246.2	246.2	0.0	0.0
	B	C	564.0	593.0	-14.5	-160.7	160.7	0.0	0.0
7F	A	B	1832.5	1754.9	38.8	-280.3	280.3	0.0	0.0
	B	C	645.4	650.8	-2.7	-180.0	180.0	0.0	0.0
6F	A	B	1999.4	1921.7	38.8	-306.3	306.3	0.0	0.0
	B	C	705.7	693.5	6.1	-194.3	194.3	0.0	0.0
5F	A	B	2099.1	2024.6	37.2	-322.2	322.2	0.0	0.0
	B	C	762.1	754.5	3.8	-210.6	210.6	0.0	0.0
4F	A	B	2063.9	1940.2	61.9	-312.8	312.8	0.0	0.0
	B	C	1093.7	1063.1	15.3	-299.6	299.6	0.0	0.0
3F	A	B	2050.7	1932.4	59.1	-311.2	311.2	0.0	0.0
	B	C	1145.7	1155.5	-4.9	-319.6	319.6	0.0	0.0
2F	A	B	1824.8	1718.9	53.0	-276.9	276.9	0.0	0.0
	B	C	1038.3	1047.8	-4.7	-289.7	289.7	0.0	0.0
1F	A	B	1534.0	1096.0	219.0	-205.5	205.5	0.0	0.0
	B	C	920.1	858.5	30.8	-247.0	247.0	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-282.9	-246.5	-18.2	41.4	-41.4	0.0	0.0
	B	C	-158.4	-217.4	29.5	52.2	-52.2	0.0	0.0
11F	A	B	-582.6	-501.8	-40.4	84.7	-84.7	0.0	0.0
	B	C	-368.4	-451.0	41.3	113.8	-113.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1145.2	-1075.6	-34.8	173.5	-173.5	0.0	0.0
	B	C	-404.7	-475.6	35.5	122.3	-122.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1424.3	-1363.0	-30.6	217.8	-217.8	0.0	0.0
	B	C	-477.6	-488.8	5.6	134.2	-134.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1616.4	-1534.8	-40.8	246.2	-246.2	0.0	0.0
	B	C	-564.0	-593.0	14.5	160.7	-160.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1832.5	-1754.9	-38.8	280.3	-280.3	0.0	0.0
	B	C	-645.4	-650.8	2.7	180.0	-180.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1999.4	-1921.7	-38.8	306.3	-306.3	0.0	0.0
	B	C	-705.7	-693.5	-6.1	194.3	-194.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2099.1	-2024.6	-37.2	322.2	-322.2	0.0	0.0
	B	C	-762.1	-754.5	-3.8	210.6	-210.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2063.9	-1940.2	-61.9	312.8	-312.8	0.0	0.0
	B	C	-1093.7	-1063.1	-15.3	299.6	-299.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2050.7	-1932.4	-59.1	311.2	-311.2	0.0	0.0
	B	C	-1145.7	-1155.5	4.9	319.6	-319.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1824.8	-1718.9	-53.0	276.9	-276.9	0.0	0.0
	B	C	-1038.3	-1047.8	4.7	289.7	-289.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1534.0	-1096.0	-219.0	205.5	-205.5	0.0	0.0
	B	C	-920.1	-858.5	-30.8	247.0	-247.0	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	501.7	366.9	-67.4	-217.1	217.1	-391.0	391.0
		B	-304.3	-236.7	33.8	135.2	-135.2	-656.4	656.4
		C	-167.2	-143.9	11.7	77.8	-77.8	-210.1	210.1
10F	11F	A	237.9	202.5	-17.7	-108.7	108.7	-734.5	734.5
		B	-128.6	-100.3	14.1	56.5	-56.5	-1129.1	1129.1
		C	-101.5	-104.5	-1.5	50.9	-50.9	-417.8	417.8
9F	10F	A	436.4	345.3	-45.6	-195.4	195.4	-1090.9	1090.9
		B	-256.9	-202.6	27.2	114.9	-114.9	-1593.4	1593.4
		C	-141.5	-138.9	1.3	70.1	-70.1	-633.1	633.1
8F	9F	A	347.8	313.7	-17.0	-165.4	165.4	-1452.4	1452.4
		B	-198.5	-181.3	8.6	94.9	-94.9	-2052.3	2052.3
		C	-123.3	-126.2	-1.4	62.4	-62.4	-854.1	854.1
7F	8F	A	350.5	293.0	-28.7	-160.9	160.9	-1813.7	1813.7
		B	-205.4	-170.5	17.4	94.0	-94.0	-2523.7	2523.7
		C	-119.0	-120.9	-0.9	60.0	-60.0	-1071.0	1071.0
6F	7F	A	377.9	319.5	-29.2	-174.4	174.4	-2167.3	2167.3
		B	-234.5	-199.3	17.6	108.5	-108.5	-2988.3	2988.3
		C	-115.6	-117.5	-1.0	58.3	-58.3	-1287.0	1287.0
5F	6F	A	348.5	305.7	-21.4	-163.5	163.5	-2522.9	2522.9
		B	-216.9	-192.5	12.2	102.4	-102.4	-3461.9	3461.9
		C	-109.7	-112.0	-1.2	55.4	-55.4	-1501.8	1501.8
4F	5F	A	342.3	295.0	-23.6	-158.3	158.3	-2880.3	2880.3
		B	-222.7	-199.9	11.4	105.0	-105.0	-3950.2	3950.2
		C	-98.9	-97.0	1.0	48.7	-48.7	-1713.4	1713.4
3F	4F	A	346.5	306.4	-20.1	-163.2	163.2	-3231.8	3231.8
		B	-222.9	-200.4	11.3	105.8	-105.8	-4434.0	4434.0
		C	-115.2	-105.8	4.7	55.3	-55.3	-1928.1	1928.1
2F	3F	A	318.4	282.6	-17.9	-150.2	150.2	-3589.8	3589.8
		B	-219.8	-189.1	15.4	102.2	-102.2	-4938.4	4938.4
		C	-95.4	-94.1	0.7	47.4	-47.4	-2140.6	2140.6
1F	2F	A	312.3	345.9	16.8	-147.9	147.9	-3955.5	3955.5
		B	-242.7	-267.3	-12.3	114.6	-114.6	-5473.7	5473.7
		C	-75.3	-67.3	4.0	32.1	-32.1	-2347.6	2347.6

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-282.9	-195.4	43.8	119.6	-119.6	32.5	-32.5
		B	-404.9	-334.2	35.3	184.8	-184.8	19.0	-19.0
		C	-217.4	-154.7	31.4	93.0	-93.0	-50.5	50.5
10F	11F	A	-387.1	-392.5	-2.7	192.5	-192.5	106.0	-106.0
		B	-535.9	-505.0	15.5	257.0	-257.0	58.4	-58.4
		C	-296.3	-296.9	-0.3	146.5	-146.5	-162.6	162.6
9F	10F	A	-752.7	-590.9	80.9	335.9	-335.9	261.8	-261.8
		B	-975.2	-779.6	97.8	438.7	-438.7	23.5	-23.5
		C	-178.7	-198.2	-9.7	94.2	-94.2	-282.6	282.6
8F	9F	A	-833.4	-678.9	77.2	378.1	-378.1	460.6	-460.6
		B	-1061.0	-894.2	83.4	488.8	-488.8	-42.4	42.4
		C	-290.6	-269.2	10.7	139.9	-139.9	-414.4	414.4
7F	8F	A	-937.5	-777.7	79.9	428.8	-428.8	688.6	-688.6
		B	-1204.6	-1008.5	98.0	553.3	-553.3	-110.9	110.9
		C	-323.8	-327.7	-1.9	162.9	-162.9	-572.7	572.7
6F	7F	A	-1054.8	-875.6	89.6	482.6	-482.6	943.4	-943.4
		B	-1391.8	-1171.2	110.3	640.8	-640.8	-187.9	187.9
		C	-323.2	-330.7	-3.8	163.5	-163.5	-750.3	750.3
5F	6F	A	-1123.8	-964.0	79.9	521.9	-521.9	1225.6	-1225.6
		B	-1456.3	-1252.3	102.0	677.2	-677.2	-278.0	278.0
		C	-362.8	-361.9	0.5	181.2	-181.2	-942.3	942.3
4F	5F	A	-1135.1	-1020.3	57.4	535.5	-535.5	1526.7	-1526.7
		B	-1534.4	-1427.1	53.7	735.8	-735.8	-370.7	370.7
		C	-392.7	-443.8	-25.6	207.8	-207.8	-1150.7	1150.7
3F	4F	A	-1043.6	-963.8	39.9	501.9	-501.9	1810.7	-1810.7
		B	-1606.9	-1464.1	71.4	767.8	-767.8	-359.5	359.5
		C	-619.3	-597.8	10.8	304.3	-304.3	-1447.8	1447.8
2F	3F	A	-1086.9	-1090.1	-1.6	544.2	-544.2	2100.0	-2100.0
		B	-1614.0	-1550.0	32.0	791.0	-791.0	-332.9	332.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-557.7	-601.2	-21.7	289.7	-289.7	-1765.2	1765.2
1F	2F	A	-734.7	-1534.0	-399.7	509.8	-509.8	2366.0	-2366.0
		B	-1207.3	-2016.2	-404.4	724.4	-724.4	-310.9	310.9
		C	-446.7	-858.5	-205.9	293.3	-293.3	-2053.6	2053.6

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	282.9	195.4	-43.8	-119.6	119.6	-32.5	32.5
		B	404.9	334.2	-35.3	-184.8	184.8	-19.0	19.0
		C	217.4	154.7	-31.4	-93.0	93.0	50.5	-50.5
10F	11F	A	387.1	392.5	2.7	-192.5	192.5	-106.0	106.0
		B	535.9	505.0	-15.5	-257.0	257.0	-58.4	58.4
		C	296.3	296.9	0.3	-146.5	146.5	162.6	-162.6
9F	10F	A	752.7	590.9	-80.9	-335.9	335.9	-261.8	261.8
		B	975.2	779.6	-97.8	-438.7	438.7	-23.5	23.5
		C	178.7	198.2	9.7	-94.2	94.2	282.6	-282.6
8F	9F	A	833.4	678.9	-77.2	-378.1	378.1	-460.6	460.6
		B	1061.0	894.2	-83.4	-488.8	488.8	42.4	-42.4
		C	290.6	269.2	-10.7	-139.9	139.9	414.4	-414.4
7F	8F	A	937.5	777.7	-79.9	-428.8	428.8	-688.6	688.6
		B	1204.6	1008.5	-98.0	-553.3	553.3	110.9	-110.9
		C	323.8	327.7	1.9	-162.9	162.9	572.7	-572.7
6F	7F	A	1054.8	875.6	-89.6	-482.6	482.6	-943.4	943.4
		B	1391.8	1171.2	-110.3	-640.8	640.8	187.9	-187.9
		C	323.2	330.7	3.8	-163.5	163.5	750.3	-750.3
5F	6F	A	1123.8	964.0	-79.9	-521.9	521.9	-1225.6	1225.6
		B	1456.3	1252.3	-102.0	-677.2	677.2	278.0	-278.0
		C	362.8	361.9	-0.5	-181.2	181.2	942.3	-942.3
4F	5F	A	1135.1	1020.3	-57.4	-535.5	535.5	-1526.7	1526.7
		B	1534.4	1427.1	-53.7	-735.8	735.8	370.7	-370.7
		C	392.7	443.8	25.6	-207.8	207.8	1150.7	-1150.7
3F	4F	A	1043.6	963.8	-39.9	-501.9	501.9	-1810.7	1810.7
		B	1606.9	1464.1	-71.4	-767.8	767.8	359.5	-359.5
		C	619.3	597.8	-10.8	-304.3	304.3	1447.8	-1447.8
2F	3F	A	1086.9	1090.1	1.6	-544.2	544.2	-2100.0	2100.0
		B	1614.0	1550.0	-32.0	-791.0	791.0	332.9	-332.9
		C	557.7	601.2	21.7	-289.7	289.7	1765.2	-1765.2
1F	2F	A	734.7	1534.0	399.7	-509.8	509.8	-2366.0	2366.0
		B	1207.3	2016.2	404.4	-724.4	724.4	310.9	-310.9
		C	446.7	858.5	205.9	-293.3	293.3	2053.6	-2053.6

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-507.7	670.2	619.2	305.3	330.7	0.0	0.0
	B	C	-375.8	166.8	84.1	179.2	121.1	0.0	0.0
11F	A	B	-610.8	523.6	414.5	265.9	252.2	0.0	0.0
	B	C	-186.6	263.4	107.7	128.0	153.3	0.0	0.0
10F	A	B	-653.8	463.6	450.9	282.6	252.9	0.0	0.0
	B	C	-147.5	265.8	126.0	122.2	159.1	0.0	0.0
9F	A	B	-711.7	482.7	412.3	285.7	249.9	0.0	0.0
	B	C	-128.4	281.8	127.5	117.3	164.0	0.0	0.0
8F	A	B	-680.6	493.6	422.4	282.4	253.2	0.0	0.0
	B	C	-151.5	264.6	124.6	122.9	158.4	0.0	0.0
7F	A	B	-687.1	517.0	407.5	281.1	254.5	0.0	0.0
	B	C	-157.8	255.5	126.0	125.1	156.2	0.0	0.0
6F	A	B	-683.1	538.1	399.0	279.1	256.4	0.0	0.0
	B	C	-167.1	246.3	125.9	127.6	153.7	0.0	0.0
5F	A	B	-660.2	559.0	400.0	275.7	259.9	0.0	0.0
	B	C	-186.5	229.7	124.6	132.6	148.6	0.0	0.0
4F	A	B	-651.1	574.8	396.6	273.7	261.8	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-192.2	230.1	124.6	135.1	149.7	0.0	0.0
3F	A	B	-631.0	599.1	394.5	270.3	265.3	0.0	0.0
	B	C	-216.5	221.0	117.0	139.7	145.0	0.0	0.0
2F	A	B	-596.8	645.5	388.5	264.0	271.6	0.0	0.0
	B	C	-244.9	187.8	119.4	148.3	136.5	0.0	0.0
1F	A	B	-346.7	1051.6	870.9	375.6	485.8	0.0	0.0
	B	C	-792.5	72.2	-14.3	300.3	100.3	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	276.5	239.9	18.3	-40.3	40.3	0.0	0.0
	B	C	161.8	219.6	-28.9	-53.0	53.0	0.0	0.0
11F	A	B	570.8	486.6	42.1	-82.6	82.6	0.0	0.0
	B	C	383.4	468.7	-42.6	-118.3	118.3	0.0	0.0
10F	A	B	1122.1	1048.8	36.7	-169.6	169.6	0.0	0.0
	B	C	425.5	497.3	-35.9	-128.2	128.2	0.0	0.0
9F	A	B	1396.0	1331.4	32.3	-213.1	213.1	0.0	0.0
	B	C	502.9	510.9	-4.0	-140.8	140.8	0.0	0.0
8F	A	B	1588.3	1502.5	42.9	-241.5	241.5	0.0	0.0
	B	C	592.9	619.1	-13.1	-168.3	168.3	0.0	0.0
7F	A	B	1803.1	1721.4	40.8	-275.4	275.4	0.0	0.0
	B	C	678.9	679.6	-0.3	-188.7	188.7	0.0	0.0
6F	A	B	1970.1	1888.5	40.8	-301.4	301.4	0.0	0.0
	B	C	742.9	724.4	9.3	-203.8	203.8	0.0	0.0
5F	A	B	2071.6	1992.7	39.4	-317.5	317.5	0.0	0.0
	B	C	801.9	787.4	7.2	-220.7	220.7	0.0	0.0
4F	A	B	2039.1	1910.8	64.2	-308.6	308.6	0.0	0.0
	B	C	1137.1	1097.9	19.6	-310.4	310.4	0.0	0.0
3F	A	B	2029.1	1906.1	61.5	-307.4	307.4	0.0	0.0
	B	C	1192.1	1196.4	-2.2	-331.7	331.7	0.0	0.0
2F	A	B	1807.9	1696.8	55.6	-273.8	273.8	0.0	0.0
	B	C	1078.4	1082.2	-1.9	-300.1	300.1	0.0	0.0
1F	A	B	1524.8	1091.8	216.5	-204.4	204.4	0.0	0.0
	B	C	923.1	865.1	29.0	-248.4	248.4	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-276.5	-239.9	-18.3	40.3	-40.3	0.0	0.0
	B	C	-161.8	-219.6	28.9	53.0	-53.0	0.0	0.0
11F	A	B	-570.8	-486.6	-42.1	82.6	-82.6	0.0	0.0
	B	C	-383.4	-468.7	42.6	118.3	-118.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1122.1	-1048.8	-36.7	169.6	-169.6	0.0	0.0
	B	C	-425.5	-497.3	35.9	128.2	-128.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1396.0	-1331.4	-32.3	213.1	-213.1	0.0	0.0
	B	C	-502.9	-510.9	4.0	140.8	-140.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1588.3	-1502.5	-42.9	241.5	-241.5	0.0	0.0
	B	C	-592.9	-619.1	13.1	168.3	-168.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1803.1	-1721.4	-40.8	275.4	-275.4	0.0	0.0
	B	C	-678.9	-679.6	0.3	188.7	-188.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1970.1	-1888.5	-40.8	301.4	-301.4	0.0	0.0
	B	C	-742.9	-724.4	-9.3	203.8	-203.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2071.6	-1992.7	-39.4	317.5	-317.5	0.0	0.0
	B	C	-801.9	-787.4	-7.2	220.7	-220.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2039.1	-1910.8	-64.2	308.6	-308.6	0.0	0.0
	B	C	-1137.1	-1097.9	-19.6	310.4	-310.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2029.1	-1906.1	-61.5	307.4	-307.4	0.0	0.0
	B	C	-1192.1	-1196.4	2.2	331.7	-331.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1807.9	-1696.8	-55.6	273.8	-273.8	0.0	0.0
	B	C	-1078.4	-1082.2	1.9	300.1	-300.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1524.8	-1091.8	-216.5	204.4	-204.4	0.0	0.0
	B	C	-923.1	-865.1	-29.0	248.4	-248.4	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	507.7	370.7	-68.5	-219.6	219.6	-403.1	403.1
		B	-294.4	-224.0	35.2	129.6	-129.6	-666.3	666.3
		C	-166.8	-149.7	8.6	79.1	-79.1	-204.0	204.0
10F	11F	A	240.0	205.4	-17.3	-110.0	110.0	-762.7	762.7
		B	-113.0	-87.7	12.7	49.6	-49.6	-1178.3	1178.3
		C	-113.7	-114.8	-0.6	56.4	-56.4	-451.1	451.1
9F	10F	A	448.5	354.9	-46.8	-200.8	200.8	-1144.0	1144.0
		B	-228.4	-179.5	24.5	102.0	-102.0	-1687.4	1687.4
		C	-151.0	-148.8	1.1	74.9	-74.9	-703.2	703.2
8F	9F	A	356.8	321.7	-17.5	-169.6	169.6	-1531.0	1531.0
		B	-174.8	-160.1	7.4	83.7	-83.7	-2190.3	2190.3
		C	-133.0	-136.1	-1.5	67.3	-67.3	-960.8	960.8
7F	8F	A	358.9	300.1	-29.4	-164.8	164.8	-1914.8	1914.8
		B	-182.0	-150.8	15.6	83.2	-83.2	-2702.8	2702.8
		C	-128.5	-130.6	-1.0	64.8	-64.8	-1213.8	1213.8
6F	7F	A	387.0	327.2	-29.9	-178.6	178.6	-2299.0	2299.0
		B	-208.5	-177.2	15.6	96.4	-96.4	-3220.9	3220.9
		C	-124.9	-127.1	-1.1	63.0	-63.0	-1466.0	1466.0
5F	6F	A	355.9	312.0	-21.9	-167.0	167.0	-2682.0	2682.0
		B	-193.7	-172.1	10.8	91.5	-91.5	-3744.7	3744.7
		C	-119.3	-122.0	-1.4	60.3	-60.3	-1717.2	1717.2
4F	5F	A	348.3	300.1	-24.1	-161.1	161.1	-3061.7	3061.7
		B	-200.3	-180.4	10.0	94.6	-94.6	-4277.9	4277.9
		C	-107.6	-105.0	1.3	52.8	-52.8	-1965.5	1965.5
3F	4F	A	351.0	310.4	-20.3	-165.4	165.4	-3441.7	3441.7
		B	-202.1	-182.2	10.0	96.1	-96.1	-4819.1	4819.1
		C	-125.1	-115.3	4.9	60.1	-60.1	-2216.9	2216.9
2F	3F	A	320.6	284.2	-18.2	-151.2	151.2	-3818.9	3818.9
		B	-200.5	-170.7	14.9	92.8	-92.8	-5370.0	5370.0
		C	-105.7	-105.1	0.3	52.7	-52.7	-2466.4	2466.4
1F	2F	A	312.6	346.7	17.1	-148.2	148.2	-4191.4	4191.4
		B	-229.9	-259.1	-14.6	109.9	-109.9	-5937.2	5937.2
		C	-82.8	-72.2	5.3	34.8	-34.8	-2712.7	2712.7

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-276.5	-189.9	43.3	116.6	-116.6	41.1	-41.1
		B	-401.6	-333.6	34.0	183.8	-183.8	11.0	-11.0
		C	-219.6	-161.3	29.1	95.2	-95.2	-52.0	52.0
10F	11F	A	-380.9	-386.8	-2.9	189.5	-189.5	123.4	-123.4
		B	-536.4	-504.5	15.9	257.0	-257.0	45.7	-45.7
		C	-307.4	-307.5	-0.1	151.8	-151.8	-168.4	168.4
9F	10F	A	-735.4	-577.5	78.9	328.2	-328.2	292.5	-292.5
		B	-969.7	-776.3	96.7	436.5	-436.5	2.7	-2.7
		C	-189.8	-209.3	-9.8	99.8	-99.8	-294.2	294.2
8F	9F	A	-818.5	-666.1	76.2	371.1	-371.1	504.2	-504.2
		B	-1058.0	-892.5	82.8	487.6	-487.6	-70.4	70.4
		C	-301.6	-281.8	9.9	145.9	-145.9	-432.5	432.5
7F	8F	A	-922.2	-765.1	78.5	421.8	-421.8	744.5	-744.5
		B	-1202.9	-1007.8	97.5	552.7	-552.7	-144.6	144.6
		C	-337.3	-342.0	-2.4	169.8	-169.8	-598.4	598.4
6F	7F	A	-1038.0	-861.8	88.1	474.9	-474.9	1019.2	-1019.2
		B	-1392.5	-1172.7	109.9	641.3	-641.3	-232.8	232.8
		C	-337.6	-345.9	-4.2	170.9	-170.9	-784.9	784.9
5F	6F	A	-1108.3	-950.9	78.7	514.8	-514.8	1319.8	-1319.8
		B	-1458.7	-1255.3	101.7	678.5	-678.5	-331.5	331.5
		C	-378.5	-379.0	-0.3	189.4	-189.4	-986.6	986.6
4F	5F	A	-1120.6	-1007.8	56.4	528.8	-528.8	1636.6	-1636.6
		B	-1539.3	-1432.0	53.6	738.2	-738.2	-429.3	429.3
		C	-408.4	-458.6	-25.1	215.4	-215.4	-1205.6	1205.6
3F	4F	A	-1031.3	-953.2	39.1	496.1	-496.1	1945.4	-1945.4
		B	-1615.9	-1472.8	71.6	772.2	-772.2	-429.0	429.0
		C	-639.3	-617.9	10.7	314.3	-314.3	-1514.6	1514.6
2F	3F	A	-1075.9	-1080.0	-2.1	539.0	-539.0	2252.9	-2252.9
		B	-1625.4	-1560.7	32.4	796.5	-796.5	-405.7	405.7

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-578.6	-622.4	-21.9	300.3	-300.3	-1845.2	1845.2
1F	2F	A	-727.9	-1524.8	-398.4	506.2	-506.2	2526.7	-2526.7
		B	-1214.6	-2014.9	-400.2	725.7	-725.7	-380.0	380.0
		C	-459.8	-865.1	-202.7	297.7	-297.7	-2144.6	2144.6

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	276.5	189.9	-43.3	-116.6	116.6	-41.1	41.1
		B	401.6	333.6	-34.0	-183.8	183.8	-11.0	11.0
		C	219.6	161.3	-29.1	-95.2	95.2	52.0	-52.0
10F	11F	A	380.9	386.8	2.9	-189.5	189.5	-123.4	123.4
		B	536.4	504.5	-15.9	-257.0	257.0	-45.7	45.7
		C	307.4	307.5	0.1	-151.8	151.8	168.4	-168.4
9F	10F	A	735.4	577.5	-78.9	-328.2	328.2	-292.5	292.5
		B	969.7	776.3	-96.7	-436.5	436.5	-2.7	2.7
		C	189.8	209.3	9.8	-99.8	99.8	294.2	-294.2
8F	9F	A	818.5	666.1	-76.2	-371.1	371.1	-504.2	504.2
		B	1058.0	892.5	-82.8	-487.6	487.6	70.4	-70.4
		C	301.6	281.8	-9.9	-145.9	145.9	432.5	-432.5
7F	8F	A	922.2	765.1	-78.5	-421.8	421.8	-744.5	744.5
		B	1202.9	1007.8	-97.5	-552.7	552.7	144.6	-144.6
		C	337.3	342.0	2.4	-169.8	169.8	598.4	-598.4
6F	7F	A	1038.0	861.8	-88.1	-474.9	474.9	-1019.2	1019.2
		B	1392.5	1172.7	-109.9	-641.3	641.3	232.8	-232.8
		C	337.6	345.9	4.2	-170.9	170.9	784.9	-784.9
5F	6F	A	1108.3	950.9	-78.7	-514.8	514.8	-1319.8	1319.8
		B	1458.7	1255.3	-101.7	-678.5	678.5	331.5	-331.5
		C	378.5	379.0	0.3	-189.4	189.4	986.6	-986.6
4F	5F	A	1120.6	1007.8	-56.4	-528.8	528.8	-1636.6	1636.6
		B	1539.3	1432.0	-53.6	-738.2	738.2	429.3	-429.3
		C	408.4	458.6	25.1	-215.4	215.4	1205.6	-1205.6
3F	4F	A	1031.3	953.2	-39.1	-496.1	496.1	-1945.4	1945.4
		B	1615.9	1472.8	-71.6	-772.2	772.2	429.0	-429.0
		C	639.3	617.9	-10.7	-314.3	314.3	1514.6	-1514.6
2F	3F	A	1075.9	1080.0	2.1	-539.0	539.0	-2252.9	2252.9
		B	1625.4	1560.7	-32.4	-796.5	796.5	405.7	-405.7
		C	578.6	622.4	21.9	-300.3	300.3	1845.2	-1845.2
1F	2F	A	727.9	1524.8	398.4	-506.2	506.2	-2526.7	2526.7
		B	1214.6	2014.9	400.2	-725.7	725.7	380.0	-380.0
		C	459.8	865.1	202.7	-297.7	297.7	2144.6	-2144.6

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-506.9	667.2	621.1	305.5	330.6	0.0	0.0
	B	C	-357.2	178.2	87.7	175.0	125.3	0.0	0.0
11F	A	B	-611.6	511.8	420.0	266.8	251.2	0.0	0.0
	B	C	-137.4	255.5	82.1	105.2	131.0	0.0	0.0
10F	A	B	-649.9	458.0	455.6	282.8	252.8	0.0	0.0
	B	C	-93.8	255.0	104.2	99.2	137.0	0.0	0.0
9F	A	B	-705.7	481.8	415.8	285.3	250.3	0.0	0.0
	B	C	-74.0	271.3	105.9	94.2	142.0	0.0	0.0
8F	A	B	-675.7	490.8	426.3	282.2	253.3	0.0	0.0
	B	C	-98.0	253.2	103.0	100.0	136.2	0.0	0.0
7F	A	B	-682.2	515.6	410.7	280.8	254.7	0.0	0.0
	B	C	-104.7	243.2	104.6	102.3	133.9	0.0	0.0
6F	A	B	-678.4	537.3	401.7	278.8	256.7	0.0	0.0
	B	C	-115.8	232.1	104.6	105.4	130.8	0.0	0.0
5F	A	B	-656.9	557.1	402.6	275.6	260.0	0.0	0.0
	B	C	-137.4	213.9	102.9	111.0	125.3	0.0	0.0
4F	A	B	-649.6	570.7	399.4	273.9	261.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-140.8	217.0	102.8	112.8	126.9	0.0	0.0
3F	A	B	-630.4	595.3	396.7	270.5	265.0	0.0	0.0
	B	C	-169.8	202.4	95.6	118.8	120.9	0.0	0.0
2F	A	B	-597.8	639.2	391.1	264.5	271.0	0.0	0.0
	B	C	-204.8	165.9	96.4	128.7	111.0	0.0	0.0
1F	A	B	-346.8	1056.0	868.6	375.3	486.1	0.0	0.0
	B	C	-788.6	65.9	-9.2	300.7	99.9	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	275.3	236.6	19.3	-40.0	40.0	0.0	0.0
	B	C	165.3	221.0	-27.9	-53.6	53.6	0.0	0.0
11F	A	B	569.8	487.6	41.1	-82.6	82.6	0.0	0.0
	B	C	376.5	457.9	-40.7	-115.9	115.9	0.0	0.0
10F	A	B	1117.9	1046.5	35.7	-169.1	169.1	0.0	0.0
	B	C	413.4	481.9	-34.2	-124.4	124.4	0.0	0.0
9F	A	B	1389.6	1327.4	31.1	-212.3	212.3	0.0	0.0
	B	C	485.2	493.9	-4.4	-136.0	136.0	0.0	0.0
8F	A	B	1580.8	1498.1	41.3	-240.5	240.5	0.0	0.0
	B	C	570.9	597.4	-13.3	-162.3	162.3	0.0	0.0
7F	A	B	1794.3	1716.0	39.2	-274.2	274.2	0.0	0.0
	B	C	651.6	654.6	-1.5	-181.4	181.4	0.0	0.0
6F	A	B	1960.4	1882.2	39.1	-300.2	300.2	0.0	0.0
	B	C	711.3	696.7	7.3	-195.6	195.6	0.0	0.0
5F	A	B	2061.6	1986.5	37.5	-316.3	316.3	0.0	0.0
	B	C	766.8	756.9	5.0	-211.6	211.6	0.0	0.0
4F	A	B	2029.9	1906.0	62.0	-307.5	307.5	0.0	0.0
	B	C	1096.1	1062.9	16.6	-299.9	299.9	0.0	0.0
3F	A	B	2020.8	1902.4	59.2	-306.5	306.5	0.0	0.0
	B	C	1146.9	1154.8	-3.9	-319.7	319.7	0.0	0.0
2F	A	B	1801.1	1695.1	53.0	-273.1	273.1	0.0	0.0
	B	C	1037.5	1045.5	-4.0	-289.3	289.3	0.0	0.0
1F	A	B	1517.4	1084.7	216.4	-203.3	203.3	0.0	0.0
	B	C	912.1	852.0	30.0	-245.0	245.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-275.3	-236.6	-19.3	40.0	-40.0	0.0	0.0
	B	C	-165.3	-221.0	27.9	53.6	-53.6	0.0	0.0
11F	A	B	-569.8	-487.6	-41.1	82.6	-82.6	0.0	0.0
	B	C	-376.5	-457.9	40.7	115.9	-115.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1117.9	-1046.5	-35.7	169.1	-169.1	0.0	0.0
	B	C	-413.4	-481.9	34.2	124.4	-124.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1389.6	-1327.4	-31.1	212.3	-212.3	0.0	0.0
	B	C	-485.2	-493.9	4.4	136.0	-136.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1580.8	-1498.1	-41.3	240.5	-240.5	0.0	0.0
	B	C	-570.9	-597.4	13.3	162.3	-162.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1794.3	-1716.0	-39.2	274.2	-274.2	0.0	0.0
	B	C	-651.6	-654.6	1.5	181.4	-181.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1960.4	-1882.2	-39.1	300.2	-300.2	0.0	0.0
	B	C	-711.3	-696.7	-7.3	195.6	-195.6	0.0	0.0
5F	A	B	-2061.6	-1986.5	-37.5	316.3	-316.3	0.0	0.0
	B	C	-766.8	-756.9	-5.0	211.6	-211.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2029.9	-1906.0	-62.0	307.5	-307.5	0.0	0.0
	B	C	-1096.1	-1062.9	-16.6	299.9	-299.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2020.8	-1902.4	-59.2	306.5	-306.5	0.0	0.0
	B	C	-1146.9	-1154.8	3.9	319.7	-319.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1801.1	-1695.1	-53.0	273.1	-273.1	0.0	0.0
	B	C	-1037.5	-1045.5	4.0	289.3	-289.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1517.4	-1084.7	-216.4	203.3	-203.3	0.0	0.0
	B	C	-912.1	-852.0	-30.0	245.0	-245.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	506.9	371.1	-67.9	-219.5	219.5	-403.3	403.3
		B	-310.0	-241.6	34.2	137.9	-137.9	-665.6	665.6
		C	-178.2	-150.6	13.8	82.2	-82.2	-219.8	219.8
10F	11F	A	240.5	205.1	-17.7	-110.0	110.0	-763.9	763.9
		B	-132.8	-103.3	14.8	58.3	-58.3	-1158.2	1158.2
		C	-104.8	-108.4	-1.8	52.7	-52.7	-423.0	423.0
9F	10F	A	444.8	351.9	-46.5	-199.2	199.2	-1145.4	1145.4
		B	-260.9	-205.8	27.5	116.7	-116.7	-1650.9	1650.9
		C	-146.6	-143.8	1.4	72.6	-72.6	-637.0	637.0
8F	9F	A	353.8	319.3	-17.2	-168.3	168.3	-1532.1	1532.1
		B	-202.0	-184.2	8.9	96.5	-96.5	-2138.1	2138.1
		C	-127.6	-130.4	-1.4	64.5	-64.5	-857.2	857.2
7F	8F	A	356.4	298.1	-29.2	-163.6	163.6	-1915.8	1915.8
		B	-208.7	-173.0	17.8	95.4	-95.4	-2634.3	2634.3
		C	-122.8	-124.6	-0.9	61.8	-61.8	-1071.3	1071.3
6F	7F	A	384.1	325.0	-29.6	-177.3	177.3	-2299.8	2299.8
		B	-237.9	-201.7	18.1	109.9	-109.9	-3136.0	3136.0
		C	-118.7	-120.4	-0.9	59.8	-59.8	-1282.9	1282.9
5F	6F	A	353.4	310.1	-21.6	-165.9	165.9	-2682.5	2682.5
		B	-219.7	-194.3	12.7	103.5	-103.5	-3643.4	3643.4
		C	-111.7	-113.5	-0.9	56.3	-56.3	-1491.0	1491.0
4F	5F	A	346.8	299.3	-23.7	-160.5	160.5	-3062.2	3062.2
		B	-225.4	-202.7	11.4	106.4	-106.4	-4159.7	4159.7
		C	-100.4	-98.9	0.8	49.5	-49.5	-1693.2	1693.2
3F	4F	A	350.3	310.0	-20.1	-165.1	165.1	-3442.4	3442.4
		B	-227.2	-203.0	12.1	107.5	-107.5	-4682.0	4682.0
		C	-118.1	-107.5	5.3	56.4	-56.4	-1897.3	1897.3
2F	3F	A	320.4	284.9	-17.7	-151.3	151.3	-3819.9	3819.9
		B	-222.5	-190.4	16.0	103.2	-103.2	-5214.3	5214.3
		C	-94.9	-92.2	1.3	46.8	-46.8	-2095.7	2095.7
1F	2F	A	312.8	346.8	17.0	-148.2	148.2	-4192.9	4192.9
		B	-244.0	-267.4	-11.7	114.9	-114.9	-5762.9	5762.9
		C	-73.7	-65.9	3.9	31.4	-31.4	-2284.7	2284.7

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-275.3	-189.6	42.9	116.2	-116.2	40.6	-40.6
		B	-401.9	-332.2	34.9	183.5	-183.5	12.8	-12.8
		C	-221.0	-158.7	31.1	94.9	-94.9	-53.2	53.2
10F	11F	A	-380.2	-386.1	-2.9	189.2	-189.2	122.9	-122.9
		B	-531.9	-500.9	15.5	255.0	-255.0	46.0	-46.0
		C	-299.2	-300.1	-0.4	148.0	-148.0	-168.8	168.8
9F	10F	A	-731.8	-575.0	78.4	326.7	-326.7	291.4	-291.4
		B	-959.1	-767.3	95.9	431.6	-431.6	1.2	-1.2
		C	-181.8	-201.4	-9.8	95.8	-95.8	-292.7	292.7
8F	9F	A	-814.5	-663.1	75.7	369.4	-369.4	502.2	-502.2
		B	-1045.2	-881.2	82.0	481.6	-481.6	-74.4	74.4
		C	-292.5	-271.8	10.4	141.1	-141.1	-428.3	428.3
7F	8F	A	-917.7	-761.5	78.1	419.8	-419.8	741.4	-741.4
		B	-1187.8	-994.9	96.5	545.7	-545.7	-152.1	152.1
		C	-325.6	-329.8	-2.1	163.8	-163.8	-590.3	590.3
6F	7F	A	-1032.8	-857.7	87.6	472.6	-472.6	1015.0	-1015.0
		B	-1372.8	-1155.7	108.5	632.1	-632.1	-245.0	245.0
		C	-324.9	-332.6	-3.9	164.4	-164.4	-771.5	771.5
5F	6F	A	-1102.7	-946.4	78.2	512.3	-512.3	1314.3	-1314.3
		B	-1437.7	-1236.9	100.4	668.7	-668.7	-349.3	349.3
		C	-364.1	-363.5	0.3	181.9	-181.9	-967.0	967.0
4F	5F	A	-1115.2	-1003.0	56.1	526.3	-526.3	1629.6	-1629.6
		B	-1516.4	-1411.1	52.6	727.3	-727.3	-453.6	453.6
		C	-393.4	-443.9	-25.2	208.0	-208.0	-1178.7	1178.7
3F	4F	A	-1026.9	-949.2	38.9	494.0	-494.0	1937.5	-1937.5
		B	-1591.0	-1450.1	70.4	760.3	-760.3	-461.8	461.8
		C	-619.1	-597.5	10.8	304.1	-304.1	-1478.8	1478.8
2F	3F	A	-1071.6	-1076.1	-2.3	536.9	-536.9	2244.1	-2244.1
		B	-1599.2	-1536.4	31.4	783.9	-783.9	-448.9	448.9

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-557.3	-600.4	-21.6	289.4	-289.4	-1798.7	1798.7
1F	2F	A	-725.0	-1517.4	-396.2	503.9	-503.9	2517.4	-2517.4
		B	-1196.1	-1996.7	-400.3	717.5	-717.5	-433.0	433.0
		C	-445.1	-852.0	-203.5	291.5	-291.5	-2088.3	2088.3

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	275.3	189.6	-42.9	-116.2	116.2	-40.6	40.6
		B	401.9	332.2	-34.9	-183.5	183.5	-12.8	12.8
		C	221.0	158.7	-31.1	-94.9	94.9	53.2	-53.2
10F	11F	A	380.2	386.1	2.9	-189.2	189.2	-122.9	122.9
		B	531.9	500.9	-15.5	-255.0	255.0	-46.0	46.0
		C	299.2	300.1	0.4	-148.0	148.0	168.8	-168.8
9F	10F	A	731.8	575.0	-78.4	-326.7	326.7	-291.4	291.4
		B	959.1	767.3	-95.9	-431.6	431.6	-1.2	1.2
		C	181.8	201.4	9.8	-95.8	95.8	292.7	-292.7
8F	9F	A	814.5	663.1	-75.7	-369.4	369.4	-502.2	502.2
		B	1045.2	881.2	-82.0	-481.6	481.6	74.4	-74.4
		C	292.5	271.8	-10.4	-141.1	141.1	428.3	-428.3
7F	8F	A	917.7	761.5	-78.1	-419.8	419.8	-741.4	741.4
		B	1187.8	994.9	-96.5	-545.7	545.7	152.1	-152.1
		C	325.6	329.8	2.1	-163.8	163.8	590.3	-590.3
6F	7F	A	1032.8	857.7	-87.6	-472.6	472.6	-1015.0	1015.0
		B	1372.8	1155.7	-108.5	-632.1	632.1	245.0	-245.0
		C	324.9	332.6	3.9	-164.4	164.4	771.5	-771.5
5F	6F	A	1102.7	946.4	-78.2	-512.3	512.3	-1314.3	1314.3
		B	1437.7	1236.9	-100.4	-668.7	668.7	349.3	-349.3
		C	364.1	363.5	-0.3	-181.9	181.9	967.0	-967.0
4F	5F	A	1115.2	1003.0	-56.1	-526.3	526.3	-1629.6	1629.6
		B	1516.4	1411.1	-52.6	-727.3	727.3	453.6	-453.6
		C	393.4	443.9	25.2	-208.0	208.0	1178.7	-1178.7
3F	4F	A	1026.9	949.2	-38.9	-494.0	494.0	-1937.5	1937.5
		B	1591.0	1450.1	-70.4	-760.3	760.3	461.8	-461.8
		C	619.1	597.5	-10.8	-304.1	304.1	1478.8	-1478.8
2F	3F	A	1071.6	1076.1	2.3	-536.9	536.9	-2244.1	2244.1
		B	1599.2	1536.4	-31.4	-783.9	783.9	448.9	-448.9
		C	557.3	600.4	21.6	-289.4	289.4	1798.7	-1798.7
1F	2F	A	725.0	1517.4	396.2	-503.9	503.9	-2517.4	2517.4
		B	1196.1	1996.7	400.3	-717.5	717.5	433.0	-433.0
		C	445.1	852.0	203.5	-291.5	291.5	2088.3	-2088.3

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-502.7	671.8	620.9	304.8	331.2	0.0	0.0
	B	C	-351.7	180.4	89.4	173.9	126.4	0.0	0.0
11F	A	B	-607.6	507.7	424.0	266.9	251.2	0.0	0.0
	B	C	-104.6	238.3	65.0	83.7	126.9	0.0	0.0
10F	A	B	-638.4	463.8	458.5	281.4	254.1	0.0	0.0
	B	C	-60.0	236.0	88.5	77.9	132.8	0.0	0.0
9F	A	B	-691.2	492.0	418.0	283.3	252.2	0.0	0.0
	B	C	-40.2	252.2	90.3	72.9	137.8	0.0	0.0
8F	A	B	-663.1	498.5	428.8	280.6	254.9	0.0	0.0
	B	C	-63.4	234.2	87.7	78.6	132.1	0.0	0.0
7F	A	B	-669.8	523.7	412.8	279.2	256.3	0.0	0.0
	B	C	-69.7	224.4	89.4	80.8	129.9	0.0	0.0
6F	A	B	-667.0	545.0	403.6	277.3	258.2	0.0	0.0
	B	C	-81.0	212.9	89.5	84.0	126.7	0.0	0.0
5F	A	B	-647.9	562.3	404.5	274.5	261.1	0.0	0.0
	B	C	-102.4	194.9	87.9	89.5	121.2	0.0	0.0
4F	A	B	-643.0	573.4	401.4	273.2	262.3	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-105.4	199.1	87.4	91.0	123.1	0.0	0.0
3F	A	B	-626.3	596.2	398.3	270.1	265.4	0.0	0.0
	B	C	-134.6	182.4	81.1	97.4	116.7	0.0	0.0
2F	A	B	-597.0	635.4	393.4	264.8	270.8	0.0	0.0
	B	C	-170.3	146.9	81.0	107.3	106.9	0.0	0.0
1F	A	B	-346.5	1060.1	866.7	374.9	486.4	0.0	0.0
	B	C	-784.9	60.7	-4.7	300.9	99.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	281.4	242.1	19.7	-40.9	40.9	0.0	0.0
	B	C	163.7	220.0	-28.2	-53.3	53.3	0.0	0.0
11F	A	B	580.2	501.8	39.2	-84.5	84.5	0.0	0.0
	B	C	360.5	438.6	-39.0	-111.0	111.0	0.0	0.0
10F	A	B	1134.8	1067.6	33.6	-172.1	172.1	0.0	0.0
	B	C	390.0	456.5	-33.2	-117.6	117.6	0.0	0.0
9F	A	B	1407.8	1349.5	29.2	-215.4	215.4	0.0	0.0
	B	C	455.4	466.9	-5.7	-128.1	128.1	0.0	0.0
8F	A	B	1595.9	1518.3	38.8	-243.3	243.3	0.0	0.0
	B	C	535.6	564.2	-14.3	-152.8	152.8	0.0	0.0
7F	A	B	1807.9	1734.6	36.6	-276.8	276.8	0.0	0.0
	B	C	610.0	617.4	-3.7	-170.5	170.5	0.0	0.0
6F	A	B	1971.6	1898.5	36.6	-302.4	302.4	0.0	0.0
	B	C	664.6	656.2	4.2	-183.4	183.4	0.0	0.0
5F	A	B	2069.6	2000.0	34.8	-317.9	317.9	0.0	0.0
	B	C	716.3	713.1	1.6	-198.5	198.5	0.0	0.0
4F	A	B	2035.7	1918.0	58.9	-308.9	308.9	0.0	0.0
	B	C	1038.4	1014.2	12.1	-285.1	285.1	0.0	0.0
3F	A	B	2023.7	1911.5	56.1	-307.4	307.4	0.0	0.0
	B	C	1085.2	1098.1	-6.5	-303.2	303.2	0.0	0.0
2F	A	B	1800.7	1701.5	49.6	-273.6	273.6	0.0	0.0
	B	C	982.9	996.4	-6.7	-274.9	274.9	0.0	0.0
1F	A	B	1511.4	1077.8	216.8	-202.3	202.3	0.0	0.0
	B	C	899.0	835.6	31.7	-240.9	240.9	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-281.4	-242.1	-19.7	40.9	-40.9	0.0	0.0
	B	C	-163.7	-220.0	28.2	53.3	-53.3	0.0	0.0
11F	A	B	-580.2	-501.8	-39.2	84.5	-84.5	0.0	0.0
	B	C	-360.5	-438.6	39.0	111.0	-111.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1134.8	-1067.6	-33.6	172.1	-172.1	0.0	0.0
	B	C	-390.0	-456.5	33.2	117.6	-117.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1407.8	-1349.5	-29.2	215.4	-215.4	0.0	0.0
	B	C	-455.4	-466.9	5.7	128.1	-128.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1595.9	-1518.3	-38.8	243.3	-243.3	0.0	0.0
	B	C	-535.6	-564.2	14.3	152.8	-152.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1807.9	-1734.6	-36.6	276.8	-276.8	0.0	0.0
	B	C	-610.0	-617.4	3.7	170.5	-170.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1971.6	-1898.5	-36.6	302.4	-302.4	0.0	0.0
	B	C	-664.6	-656.2	-4.2	183.4	-183.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2069.6	-2000.0	-34.8	317.9	-317.9	0.0	0.0
	B	C	-716.3	-713.1	-1.6	198.5	-198.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2035.7	-1918.0	-58.9	308.9	-308.9	0.0	0.0
	B	C	-1038.4	-1014.2	-12.1	285.1	-285.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2023.7	-1911.5	-56.1	307.4	-307.4	0.0	0.0
	B	C	-1085.2	-1098.1	6.5	303.2	-303.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1800.7	-1701.5	-49.6	273.6	-273.6	0.0	0.0
	B	C	-982.9	-996.4	6.7	274.9	-274.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1511.4	-1077.8	-216.8	202.3	-202.3	0.0	0.0
	B	C	-899.0	-835.6	-31.7	240.9	-240.9	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	502.7	368.7	-67.0	-217.9	217.9	-391.5	391.5
		B	-320.2	-254.3	32.9	143.6	-143.6	-652.5	652.5
		C	-180.4	-145.4	17.5	81.5	-81.5	-220.3	220.3
10F	11F	A	238.9	202.9	-18.0	-109.1	109.1	-736.2	736.2
		B	-148.7	-116.0	16.4	65.4	-65.4	-1102.9	1102.9
		C	-92.8	-98.5	-2.8	47.2	-47.2	-377.8	377.8
9F	10F	A	435.5	344.5	-45.5	-195.0	195.0	-1093.2	1093.2
		B	-287.8	-227.5	30.1	128.8	-128.8	-1546.6	1546.6
		C	-137.5	-134.1	1.7	67.9	-67.9	-544.7	544.7
8F	9F	A	346.7	313.2	-16.7	-165.0	165.0	-1454.8	1454.8
		B	-224.3	-204.2	10.1	107.1	-107.1	-1985.9	1985.9
		C	-118.0	-120.7	-1.3	59.7	-59.7	-717.8	717.8
7F	8F	A	349.9	292.7	-28.6	-160.6	160.6	-1816.3	1816.3
		B	-230.9	-191.6	19.7	105.6	-105.6	-2437.3	2437.3
		C	-113.6	-115.0	-0.7	57.2	-57.2	-885.9	885.9
6F	7F	A	377.1	319.4	-28.9	-174.1	174.1	-2170.5	2170.5
		B	-262.4	-222.2	20.1	121.2	-121.2	-2883.2	2883.2
		C	-109.4	-110.8	-0.7	55.1	-55.1	-1052.4	1052.4
5F	6F	A	347.6	305.5	-21.1	-163.3	163.3	-2526.5	2526.5
		B	-241.7	-213.3	14.2	113.8	-113.8	-3338.5	3338.5
		C	-102.1	-103.3	-0.6	51.4	-51.4	-1216.2	1216.2
4F	5F	A	342.4	296.0	-23.2	-158.6	158.6	-2884.4	2884.4
		B	-246.6	-220.8	12.9	116.1	-116.1	-3808.2	3808.2
		C	-91.5	-90.7	0.4	45.3	-45.3	-1375.3	1375.3
3F	4F	A	347.0	307.6	-19.7	-163.7	163.7	-3237.0	3237.0
		B	-247.3	-219.9	13.7	116.8	-116.8	-4273.0	4273.0
		C	-108.3	-97.8	5.3	51.5	-51.5	-1537.6	1537.6
2F	3F	A	318.6	284.5	-17.1	-150.8	150.8	-3595.9	3595.9
		B	-241.7	-208.0	16.8	112.4	-112.4	-4758.8	4758.8
		C	-84.5	-80.8	1.9	41.3	-41.3	-1695.5	1695.5
1F	2F	A	312.5	346.5	17.0	-148.1	148.1	-3962.5	3962.5
		B	-257.1	-275.2	-9.0	119.6	-119.6	-5275.5	5275.5
		C	-66.2	-60.7	2.7	28.5	-28.5	-1844.9	1844.9

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-281.4	-195.2	43.1	119.2	-119.2	32.5	-32.5
		B	-405.8	-333.1	36.3	184.7	-184.7	20.6	-20.6
		C	-220.0	-152.5	33.7	93.1	-93.1	-52.6	52.6
10F	11F	A	-385.0	-390.7	-2.8	191.5	-191.5	106.3	-106.3
		B	-529.2	-499.6	14.8	254.0	-254.0	57.6	-57.6
		C	-286.0	-287.8	-0.9	141.7	-141.7	-162.5	162.5
9F	10F	A	-744.1	-585.1	79.5	332.3	-332.3	261.6	-261.6
		B	-958.0	-765.8	96.1	431.0	-431.0	19.9	-19.9
		C	-168.7	-188.5	-9.9	89.3	-89.3	-278.8	278.8
8F	9F	A	-822.7	-670.9	75.9	373.4	-373.4	458.9	-458.9
		B	-1039.1	-875.6	81.8	478.7	-478.7	-49.3	49.3
		C	-278.4	-256.2	11.1	133.6	-133.6	-405.4	405.4
7F	8F	A	-925.0	-767.8	78.6	423.2	-423.2	684.8	-684.8
		B	-1178.3	-986.4	95.9	541.2	-541.2	-122.4	122.4
		C	-308.1	-311.3	-1.6	154.9	-154.9	-556.7	556.7
6F	7F	A	-1040.1	-863.9	88.1	476.0	-476.0	936.0	-936.0
		B	-1358.2	-1142.8	107.7	625.3	-625.3	-204.4	204.4
		C	-306.1	-313.0	-3.5	154.8	-154.8	-725.6	725.6
5F	6F	A	-1107.7	-950.8	78.5	514.6	-514.6	1213.8	-1213.8
		B	-1420.2	-1221.1	99.5	660.3	-660.3	-300.2	300.2
		C	-343.2	-341.1	1.1	171.1	-171.1	-907.4	907.4
4F	5F	A	-1118.8	-1005.8	56.5	527.9	-527.9	1509.9	-1509.9
		B	-1495.1	-1391.1	52.0	717.1	-717.1	-399.6	399.6
		C	-372.0	-423.1	-25.5	197.5	-197.5	-1104.2	1104.2
3F	4F	A	-1029.9	-951.2	39.4	495.3	-495.3	1786.0	-1786.0
		B	-1565.4	-1426.3	69.5	747.9	-747.9	-396.0	396.0
		C	-591.1	-569.6	10.7	290.2	-290.2	-1387.3	1387.3
2F	3F	A	-1072.5	-1076.3	-1.9	537.2	-537.2	2066.9	-2066.9
		B	-1570.4	-1509.3	30.6	769.9	-769.9	-379.1	379.1

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-528.5	-570.8	-21.1	274.8	-274.8	-1688.7	1688.7
1F	2F	A	-724.4	-1511.4	-393.5	502.4	-502.4	2325.1	-2325.1
		B	-1175.1	-1976.8	-400.9	708.3	-708.3	-366.0	366.0
		C	-425.6	-835.6	-205.0	283.4	-283.4	-1962.3	1962.3

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	281.4	195.2	-43.1	-119.2	119.2	-32.5	32.5
		B	405.8	333.1	-36.3	-184.7	184.7	-20.6	20.6
		C	220.0	152.5	-33.7	-93.1	93.1	52.6	-52.6
10F	11F	A	385.0	390.7	2.8	-191.5	191.5	-106.3	106.3
		B	529.2	499.6	-14.8	-254.0	254.0	-57.6	57.6
		C	286.0	287.8	0.9	-141.7	141.7	162.5	-162.5
9F	10F	A	744.1	585.1	-79.5	-332.3	332.3	-261.6	261.6
		B	958.0	765.8	-96.1	-431.0	431.0	-19.9	19.9
		C	168.7	188.5	9.9	-89.3	89.3	278.8	-278.8
8F	9F	A	822.7	670.9	-75.9	-373.4	373.4	-458.9	458.9
		B	1039.1	875.6	-81.8	-478.7	478.7	49.3	-49.3
		C	278.4	256.2	-11.1	-133.6	133.6	405.4	-405.4
7F	8F	A	925.0	767.8	-78.6	-423.2	423.2	-684.8	684.8
		B	1178.3	986.4	-95.9	-541.2	541.2	122.4	-122.4
		C	308.1	311.3	1.6	-154.9	154.9	556.7	-556.7
6F	7F	A	1040.1	863.9	-88.1	-476.0	476.0	-936.0	936.0
		B	1358.2	1142.8	-107.7	-625.3	625.3	204.4	-204.4
		C	306.1	313.0	3.5	-154.8	154.8	725.6	-725.6
5F	6F	A	1107.7	950.8	-78.5	-514.6	514.6	-1213.8	1213.8
		B	1420.2	1221.1	-99.5	-660.3	660.3	300.2	-300.2
		C	343.2	341.1	-1.1	-171.1	171.1	907.4	-907.4
4F	5F	A	1118.8	1005.8	-56.5	-527.9	527.9	-1509.9	1509.9
		B	1495.1	1391.1	-52.0	-717.1	717.1	399.6	-399.6
		C	372.0	423.1	25.5	-197.5	197.5	1104.2	-1104.2
3F	4F	A	1029.9	951.2	-39.4	-495.3	495.3	-1786.0	1786.0
		B	1565.4	1426.3	-69.5	-747.9	747.9	396.0	-396.0
		C	591.1	569.6	-10.7	-290.2	290.2	1387.3	-1387.3
2F	3F	A	1072.5	1076.3	1.9	-537.2	537.2	-2066.9	2066.9
		B	1570.4	1509.3	-30.6	-769.9	769.9	379.1	-379.1
		C	528.5	570.8	21.1	-274.8	274.8	1688.7	-1688.7
1F	2F	A	724.4	1511.4	393.5	-502.4	502.4	-2325.1	2325.1
		B	1175.1	1976.8	400.9	-708.3	708.3	366.0	-366.0
		C	425.6	835.6	205.0	-283.4	283.4	1962.3	-1962.3

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-301.3	384.3	295.9	163.3	176.3	0.0	0.0
	B	C	-199.0	100.9	40.3	95.6	68.4	0.0	0.0
11F	A	B	-355.6	303.4	212.3	149.5	141.4	0.0	0.0
	B	C	-65.1	136.8	41.1	49.9	84.9	0.0	0.0
10F	A	B	-357.4	315.7	205.3	148.7	142.2	0.0	0.0
	B	C	-55.6	132.7	47.8	49.2	85.6	0.0	0.0
9F	A	B	-369.1	324.5	195.1	148.9	142.0	0.0	0.0
	B	C	-32.7	147.2	52.0	44.0	90.8	0.0	0.0
8F	A	B	-362.4	325.6	197.8	148.3	142.6	0.0	0.0
	B	C	-47.4	136.6	50.0	47.5	87.3	0.0	0.0
7F	A	B	-362.9	331.4	194.7	147.9	143.0	0.0	0.0
	B	C	-47.8	132.8	51.7	48.1	86.7	0.0	0.0
6F	A	B	-361.8	336.6	192.6	147.4	143.5	0.0	0.0
	B	C	-51.0	128.0	52.5	49.2	85.6	0.0	0.0
5F	A	B	-357.4	340.3	193.0	146.8	144.1	0.0	0.0
	B	C	-62.8	117.7	51.7	52.2	82.5	0.0	0.0
4F	A	B	-356.1	343.4	192.1	146.5	144.5	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-72.7	111.1	50.1	54.5	80.2	0.0	0.0
3F	A	B	-352.7	347.5	191.7	145.9	145.1	0.0	0.0
	B	C	-84.2	103.2	48.3	57.2	77.5	0.0	0.0
2F	A	B	-347.7	360.1	191.7	145.6	147.6	0.0	0.0
	B	C	-93.8	93.1	49.6	60.6	75.5	0.0	0.0
1F	A	B	-235.0	792.5	630.1	283.9	371.0	0.0	0.0
	B	C	-604.0	44.8	-1.9	240.9	85.6	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	227.1	206.4	10.3	-33.9	33.9	0.0	0.0
	B	C	129.4	187.5	-29.0	-44.0	44.0	0.0	0.0
11F	A	B	414.2	370.0	22.1	-61.3	61.3	0.0	0.0
	B	C	320.1	386.6	-33.3	-98.2	98.2	0.0	0.0
10F	A	B	459.3	431.3	14.0	-69.6	69.6	0.0	0.0
	B	C	391.7	417.2	-12.7	-112.3	112.3	0.0	0.0
9F	A	B	493.9	475.9	9.0	-75.8	75.8	0.0	0.0
	B	C	434.6	421.4	6.6	-118.9	118.9	0.0	0.0
8F	A	B	565.8	538.4	13.7	-86.3	86.3	0.0	0.0
	B	C	523.2	517.5	2.9	-144.5	144.5	0.0	0.0
7F	A	B	616.7	591.3	12.7	-94.4	94.4	0.0	0.0
	B	C	594.6	569.3	12.6	-161.7	161.7	0.0	0.0
6F	A	B	651.5	627.7	11.9	-99.9	99.9	0.0	0.0
	B	C	650.6	612.2	19.2	-175.4	175.4	0.0	0.0
5F	A	B	679.2	652.5	13.4	-104.0	104.0	0.0	0.0
	B	C	697.0	654.3	21.4	-187.7	187.7	0.0	0.0
4F	A	B	667.1	640.9	13.1	-102.2	102.2	0.0	0.0
	B	C	723.2	695.5	13.9	-197.0	197.0	0.0	0.0
3F	A	B	646.0	620.1	12.9	-98.9	98.9	0.0	0.0
	B	C	734.8	719.4	7.7	-202.0	202.0	0.0	0.0
2F	A	B	599.4	574.5	12.4	-91.7	91.7	0.0	0.0
	B	C	701.7	682.6	9.5	-192.3	192.3	0.0	0.0
1F	A	B	1158.1	810.1	174.0	-153.8	153.8	0.0	0.0
	B	C	720.6	729.8	-4.6	-201.4	201.4	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-227.1	-206.4	-10.3	33.9	-33.9	0.0	0.0
	B	C	-129.4	-187.5	29.0	44.0	-44.0	0.0	0.0
11F	A	B	-414.2	-370.0	-22.1	61.3	-61.3	0.0	0.0
	B	C	-320.1	-386.6	33.3	98.2	-98.2	0.0	0.0
10F	A	B	-459.3	-431.3	-14.0	69.6	-69.6	0.0	0.0
	B	C	-391.7	-417.2	12.7	112.3	-112.3	0.0	0.0
9F	A	B	-493.9	-475.9	-9.0	75.8	-75.8	0.0	0.0
	B	C	-434.6	-421.4	-6.6	118.9	-118.9	0.0	0.0
8F	A	B	-565.8	-538.4	-13.7	86.3	-86.3	0.0	0.0
	B	C	-523.2	-517.5	-2.9	144.5	-144.5	0.0	0.0
7F	A	B	-616.7	-591.3	-12.7	94.4	-94.4	0.0	0.0
	B	C	-594.6	-569.3	-12.6	161.7	-161.7	0.0	0.0
6F	A	B	-651.5	-627.7	-11.9	99.9	-99.9	0.0	0.0
	B	C	-650.6	-612.2	-19.2	175.4	-175.4	0.0	0.0
5F	A	B	-679.2	-652.5	-13.4	104.0	-104.0	0.0	0.0
	B	C	-697.0	-654.3	-21.4	187.7	-187.7	0.0	0.0
4F	A	B	-667.1	-640.9	-13.1	102.2	-102.2	0.0	0.0
	B	C	-723.2	-695.5	-13.9	197.0	-197.0	0.0	0.0
3F	A	B	-646.0	-620.1	-12.9	98.9	-98.9	0.0	0.0
	B	C	-734.8	-719.4	-7.7	202.0	-202.0	0.0	0.0
2F	A	B	-599.4	-574.5	-12.4	91.7	-91.7	0.0	0.0
	B	C	-701.7	-682.6	-9.5	192.3	-192.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1158.1	-810.1	-174.0	153.8	-153.8	0.0	0.0
	B	C	-720.6	-729.8	4.6	201.4	-201.4	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	301.3	218.9	-41.2	-130.0	130.0	-223.9	223.9
		B	-185.4	-152.6	16.4	84.5	-84.5	-365.1	365.1
		C	-100.9	-85.8	7.6	46.7	-46.7	-120.0	120.0
10F	11F	A	136.7	131.0	-2.9	-66.1	66.1	-443.0	443.0
		B	-85.7	-77.6	4.1	40.3	-40.3	-653.2	653.2
		C	-50.9	-52.4	-0.7	25.5	-25.5	-239.0	239.0
9F	10F	A	226.4	199.3	-13.6	-106.4	106.4	-674.4	674.4
		B	-182.5	-160.7	10.9	85.8	-85.8	-957.1	957.1
		C	-80.3	-78.5	0.9	39.7	-39.7	-362.2	362.2
8F	9F	A	169.7	184.9	7.6	-88.7	88.7	-912.5	912.5
		B	-131.1	-142.1	-5.5	68.3	-68.3	-1263.6	1263.6
		C	-68.7	-70.2	-0.7	34.7	-34.7	-492.4	492.4
7F	8F	A	177.5	173.4	-2.0	-87.7	87.7	-1147.3	1147.3
		B	-136.1	-130.7	2.7	66.7	-66.7	-1570.0	1570.0
		C	-66.4	-67.3	-0.4	33.4	-33.4	-617.9	617.9
6F	7F	A	189.5	187.0	-1.2	-94.1	94.1	-1392.0	1392.0
		B	-152.9	-149.1	1.9	75.5	-75.5	-1890.4	1890.4
		C	-65.5	-66.4	-0.4	33.0	-33.0	-741.8	741.8
5F	6F	A	174.8	182.5	3.8	-89.3	89.3	-1635.1	1635.1
		B	-136.5	-141.5	-2.5	69.5	-69.5	-2210.5	2210.5
		C	-61.6	-62.6	-0.5	31.0	-31.0	-863.4	863.4
4F	5F	A	175.0	176.4	0.7	-87.3	87.3	-1872.6	1872.6
		B	-136.0	-140.6	-2.3	68.7	-68.7	-2527.6	2527.6
		C	-55.2	-54.4	0.4	27.2	-27.2	-980.5	980.5
3F	4F	A	179.7	187.9	4.1	-91.9	91.9	-2123.4	2123.4
		B	-130.0	-136.5	-3.2	66.6	-66.6	-2863.4	2863.4
		C	-56.7	-54.7	1.0	27.8	-27.8	-1095.1	1095.1
2F	3F	A	164.8	174.6	4.9	-84.9	84.9	-2366.3	2366.3
		B	-126.8	-122.0	2.4	62.2	-62.2	-3192.3	3192.3
		C	-48.5	-49.0	-0.2	24.4	-24.4	-1206.5	1206.5
1F	2F	A	173.1	235.0	31.0	-91.7	91.7	-2597.7	2597.7
		B	-144.2	-188.5	-22.1	74.8	-74.8	-3510.6	3510.6
		C	-44.2	-44.8	-0.3	20.0	-20.0	-1314.7	1314.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-227.1	-150.8	38.2	94.5	-94.5	41.7	-41.7
		B	-335.8	-281.7	27.0	154.4	-154.4	3.1	-3.1
		C	-187.5	-123.4	32.0	77.7	-77.7	-45.6	45.6
10F	11F	A	-263.5	-259.1	2.2	129.0	-129.0	114.3	-114.3
		B	-408.4	-387.7	10.3	196.6	-196.6	29.9	-29.9
		C	-263.2	-268.4	-2.6	131.3	-131.3	-146.0	146.0
9F	10F	A	-200.3	-183.6	8.3	96.0	-96.0	201.9	-201.9
		B	-435.3	-395.6	19.8	207.7	-207.7	56.5	-56.5
		C	-148.8	-166.5	-8.9	78.8	-78.8	-261.5	261.5
8F	9F	A	-310.3	-240.8	34.7	137.8	-137.8	298.2	-298.2
		B	-514.9	-480.6	17.2	248.9	-248.9	81.4	-81.4
		C	-254.9	-232.5	11.2	121.8	-121.8	-383.9	383.9
7F	8F	A	-325.0	-296.2	14.4	155.3	-155.3	404.4	-404.4
		B	-581.0	-553.5	13.8	283.6	-283.6	122.0	-122.0
		C	-285.1	-287.8	-1.4	143.2	-143.2	-532.1	532.1
6F	7F	A	-320.5	-289.4	15.6	152.5	-152.5	526.5	-526.5
		B	-632.4	-604.4	14.0	309.2	-309.2	165.3	-165.3
		C	-281.6	-286.5	-2.5	142.0	-142.0	-697.4	697.4
5F	6F	A	-362.1	-335.8	13.2	174.5	-174.5	653.5	-653.5
		B	-673.9	-669.9	2.0	336.0	-336.0	217.6	-217.6
		C	-325.7	-331.1	-2.7	164.2	-164.2	-876.5	876.5
4F	5F	A	-343.4	-380.0	-18.3	179.7	-179.7	781.9	-781.9
		B	-679.5	-728.3	-24.4	349.8	-349.8	280.8	-280.8
		C	-323.2	-333.2	-5.0	163.1	-163.1	-1067.8	1067.8
3F	4F	A	-287.1	-339.7	-26.3	156.7	-156.7	918.2	-918.2
		B	-635.8	-707.2	-35.7	335.8	-335.8	348.8	-348.8
		C	-362.3	-380.5	-9.1	185.7	-185.7	-1268.6	1268.6
2F	3F	A	-306.2	-398.8	-46.3	176.2	-176.2	1045.0	-1045.0
		B	-647.6	-755.2	-53.8	350.7	-350.7	430.7	-430.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-338.9	-394.9	-28.0	183.5	-183.5	-1474.1	1474.1
1F	2F	A	-200.6	-1158.1	-478.7	305.3	-305.3	1153.4	-1153.4
		B	-521.0	-1530.7	-504.9	461.1	-461.1	519.4	-519.4
		C	-287.7	-729.8	-221.0	228.7	-228.7	-1669.0	1669.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	227.1	150.8	-38.2	-94.5	94.5	-41.7	41.7
		B	335.8	281.7	-27.0	-154.4	154.4	-3.1	3.1
		C	187.5	123.4	-32.0	-77.7	77.7	45.6	-45.6
10F	11F	A	263.5	259.1	-2.2	-129.0	129.0	-114.3	114.3
		B	408.4	387.7	-10.3	-196.6	196.6	-29.9	29.9
		C	263.2	268.4	2.6	-131.3	131.3	146.0	-146.0
9F	10F	A	200.3	183.6	-8.3	-96.0	96.0	-201.9	201.9
		B	435.3	395.6	-19.8	-207.7	207.7	-56.5	56.5
		C	148.8	166.5	8.9	-78.8	78.8	261.5	-261.5
8F	9F	A	310.3	240.8	-34.7	-137.8	137.8	-298.2	298.2
		B	514.9	480.6	-17.2	-248.9	248.9	-81.4	81.4
		C	254.9	232.5	-11.2	-121.8	121.8	383.9	-383.9
7F	8F	A	325.0	296.2	-14.4	-155.3	155.3	-404.4	404.4
		B	581.0	553.5	-13.8	-283.6	283.6	-122.0	122.0
		C	285.1	287.8	1.4	-143.2	143.2	532.1	-532.1
6F	7F	A	320.5	289.4	-15.6	-152.5	152.5	-526.5	526.5
		B	632.4	604.4	-14.0	-309.2	309.2	-165.3	165.3
		C	281.6	286.5	2.5	-142.0	142.0	697.4	-697.4
5F	6F	A	362.1	335.8	-13.2	-174.5	174.5	-653.5	653.5
		B	673.9	669.9	-2.0	-336.0	336.0	-217.6	217.6
		C	325.7	331.1	2.7	-164.2	164.2	876.5	-876.5
4F	5F	A	343.4	380.0	18.3	-179.7	179.7	-781.9	781.9
		B	679.5	728.3	24.4	-349.8	349.8	-280.8	280.8
		C	323.2	333.2	5.0	-163.1	163.1	1067.8	-1067.8
3F	4F	A	287.1	339.7	26.3	-156.7	156.7	-918.2	918.2
		B	635.8	707.2	35.7	-335.8	335.8	-348.8	348.8
		C	362.3	380.5	9.1	-185.7	185.7	1268.6	-1268.6
2F	3F	A	306.2	398.8	46.3	-176.2	176.2	-1045.0	1045.0
		B	647.6	755.2	53.8	-350.7	350.7	-430.7	430.7
		C	338.9	394.9	28.0	-183.5	183.5	1474.1	-1474.1
1F	2F	A	200.6	1158.1	478.7	-305.3	305.3	-1153.4	1153.4
		B	521.0	1530.7	504.9	-461.1	461.1	-519.4	519.4
		C	287.7	729.8	221.0	-228.7	228.7	1669.0	-1669.0

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

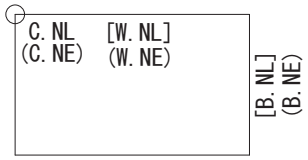

長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)

C.NL　：柱軸力　(kN)　(C.NE)　：柱軸力　(kN)
W.NL　：壁柱軸力　(kN)　(W.NE)　：壁柱軸力　(kN)
B.NL　：ブレース鉛直力　(kN)　(B.NE)　：ブレース鉛直力　(kN)

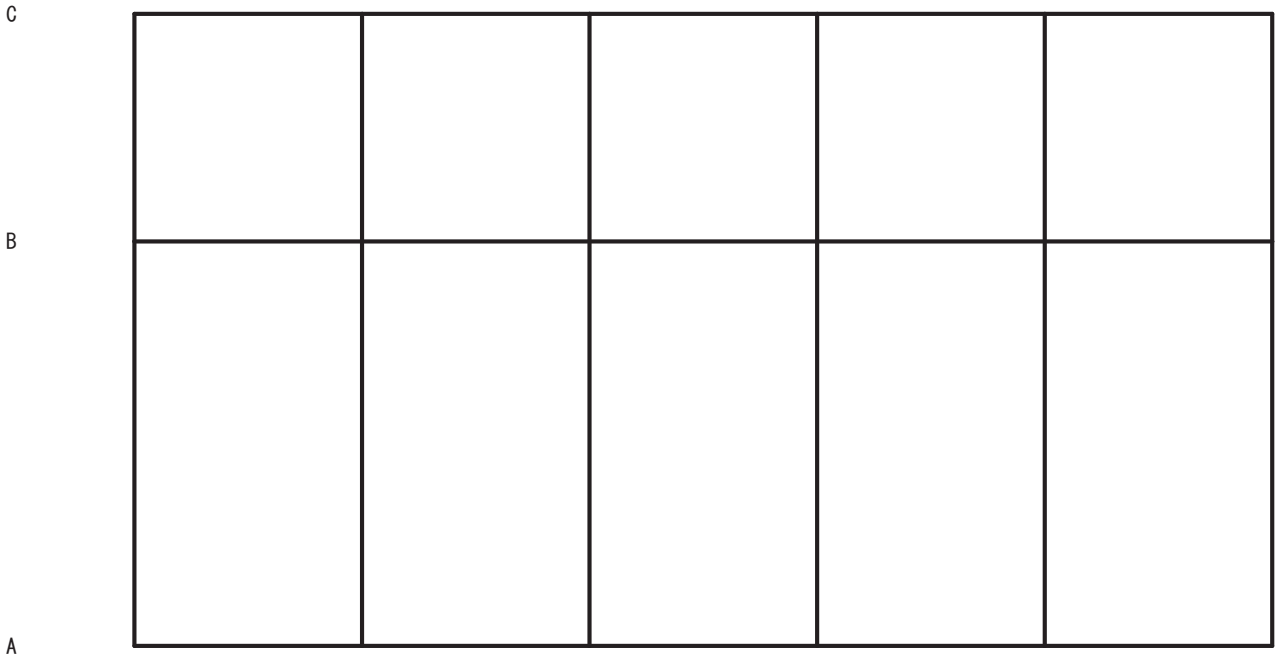

12F 階 (S=1/239)

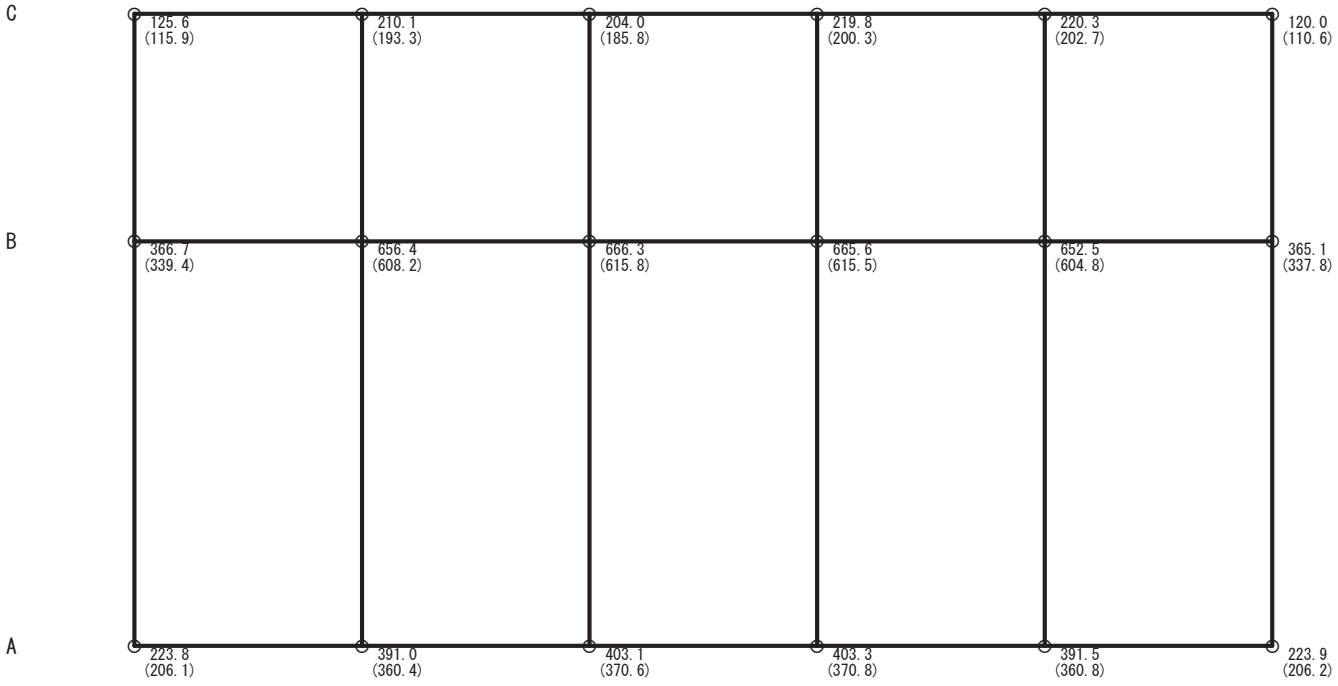

11F 階 (S=1/239)

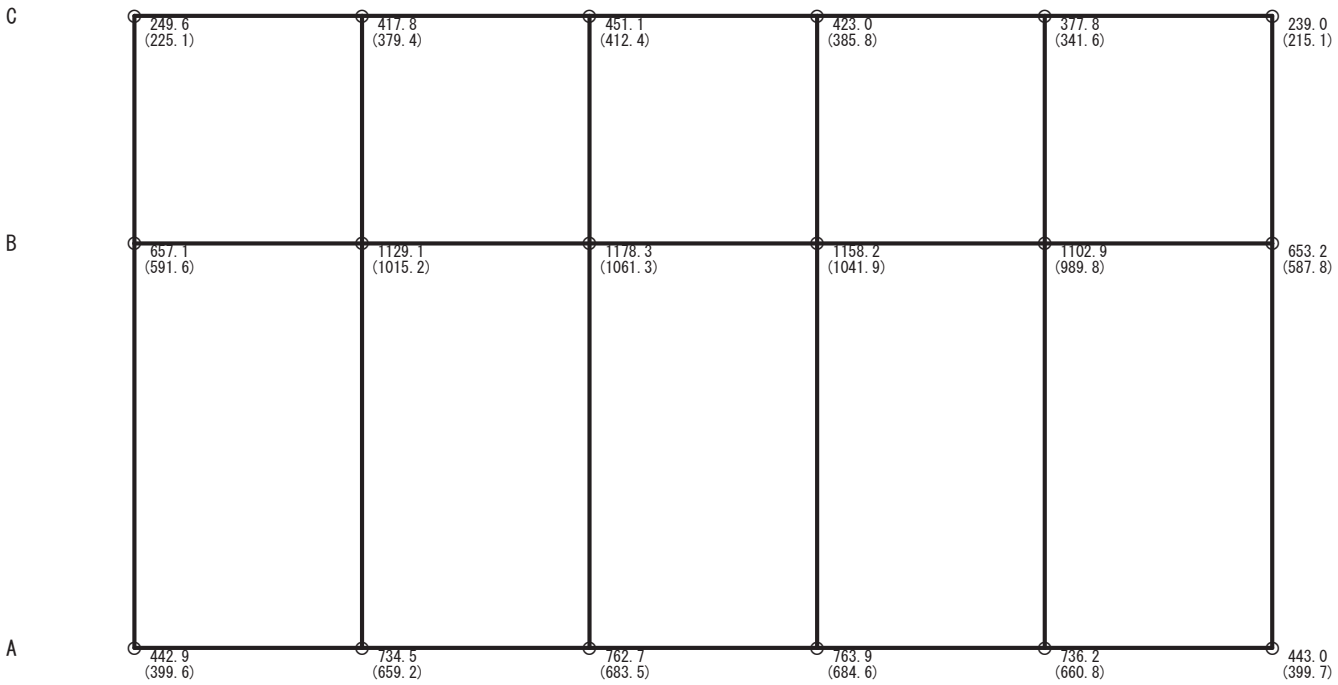

10F 階 (S=1/239)

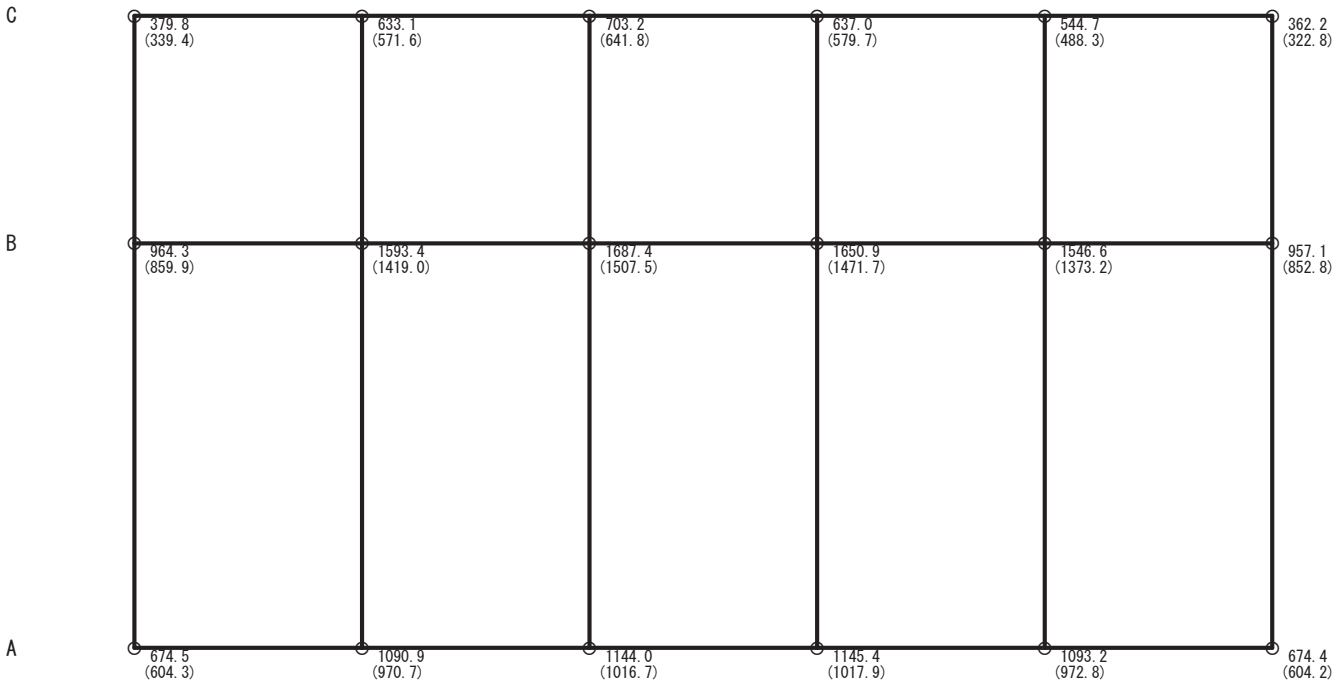

9F 階 (S=1/239)

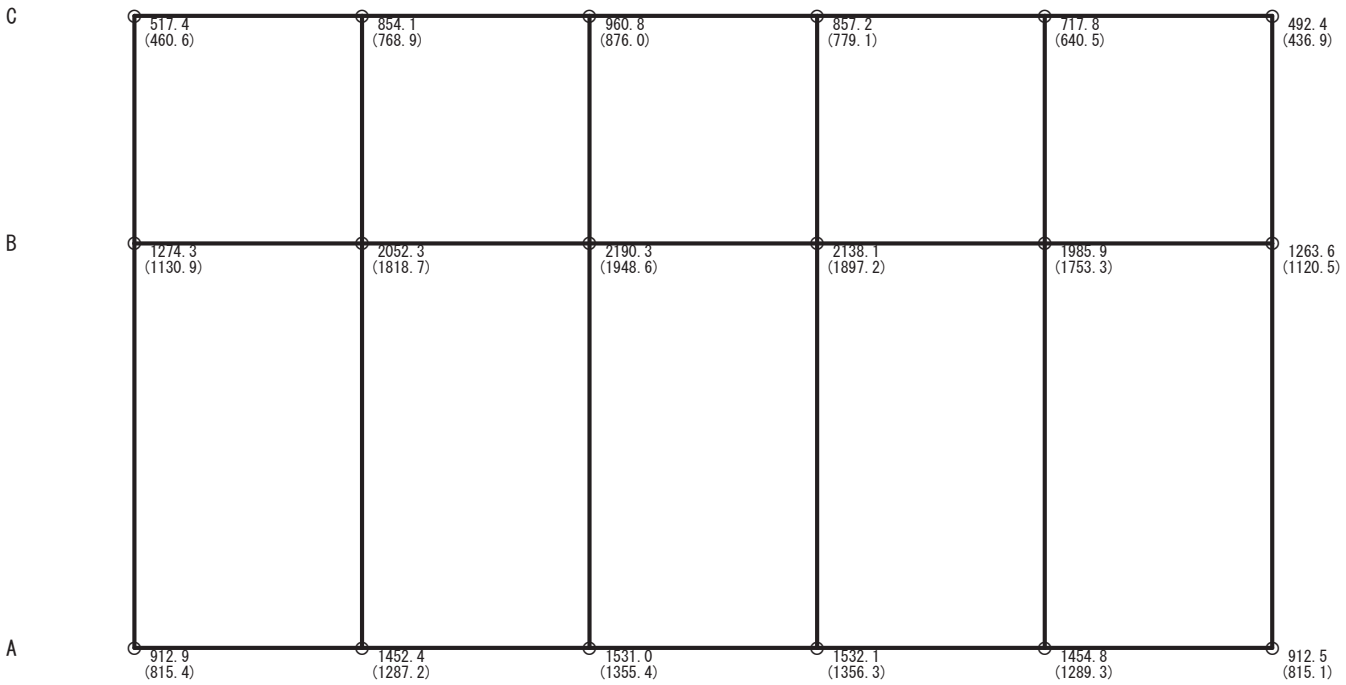

8F 階 (S=1/239)

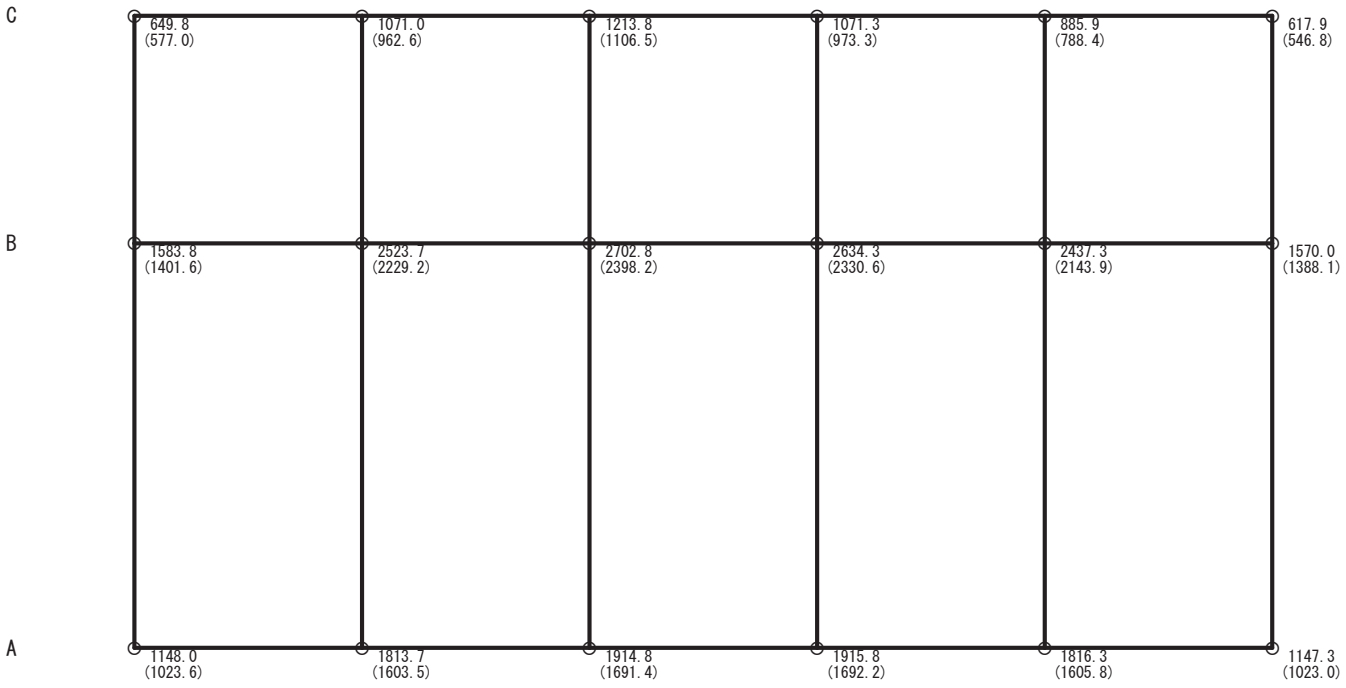

7F 階 (S=1/239)

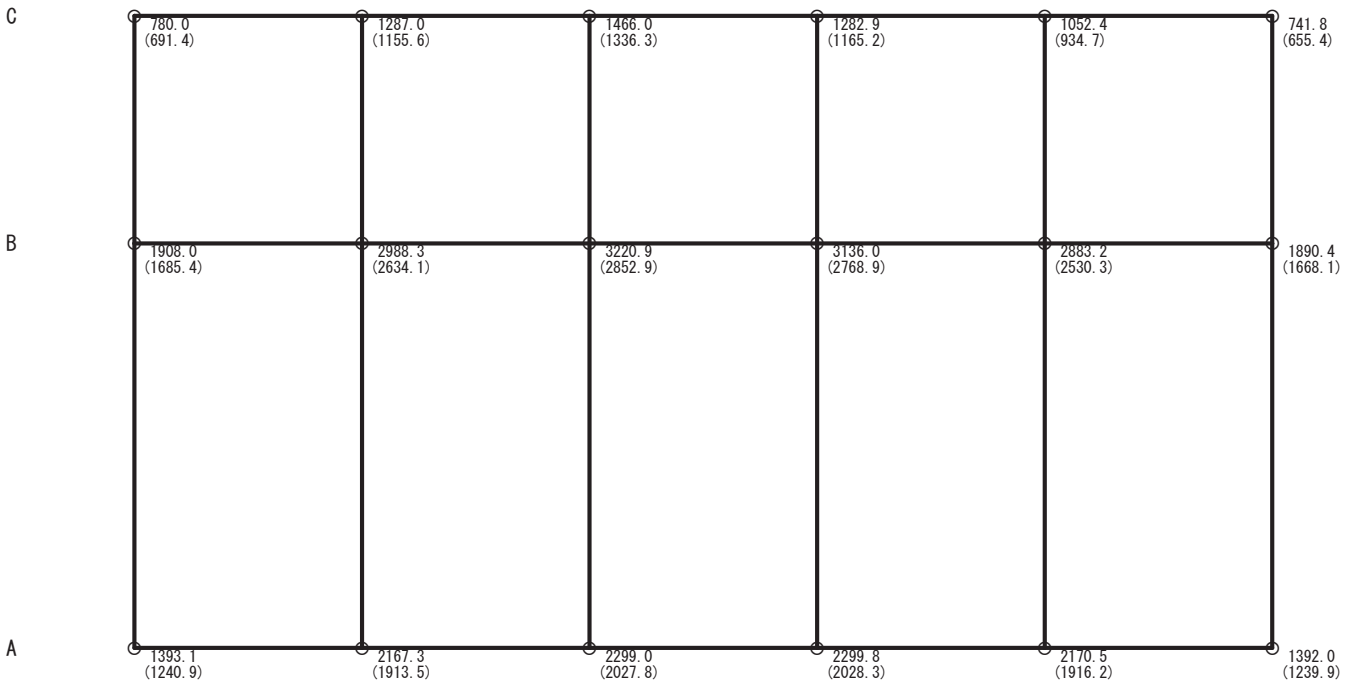

6F 階 (S=1/239)

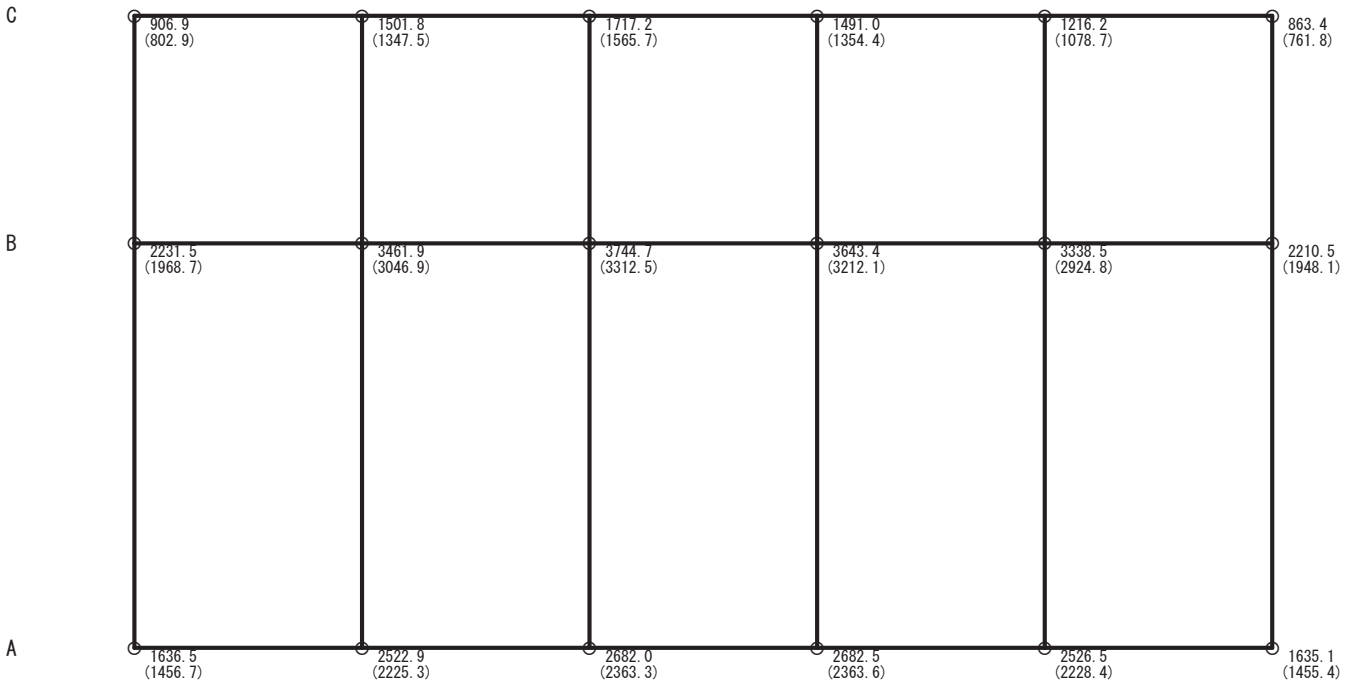

5F 階 (S=1/239)

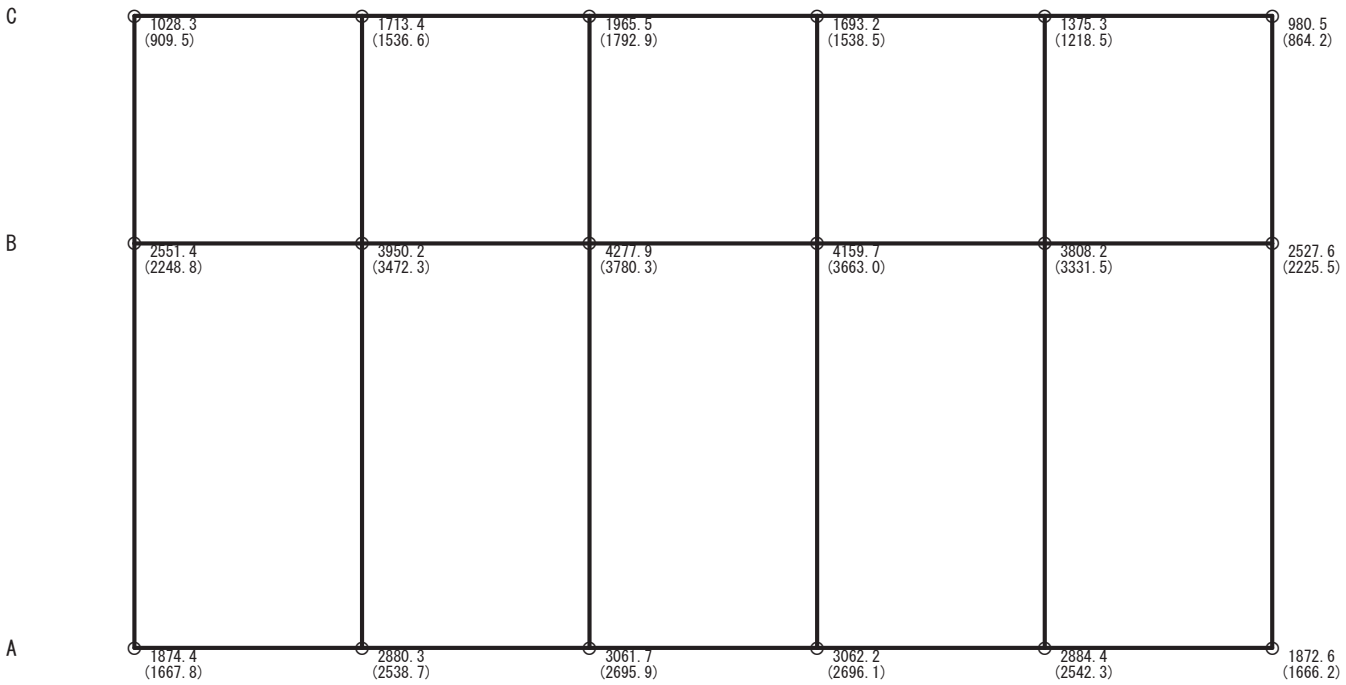

4F 階 (S=1/239)

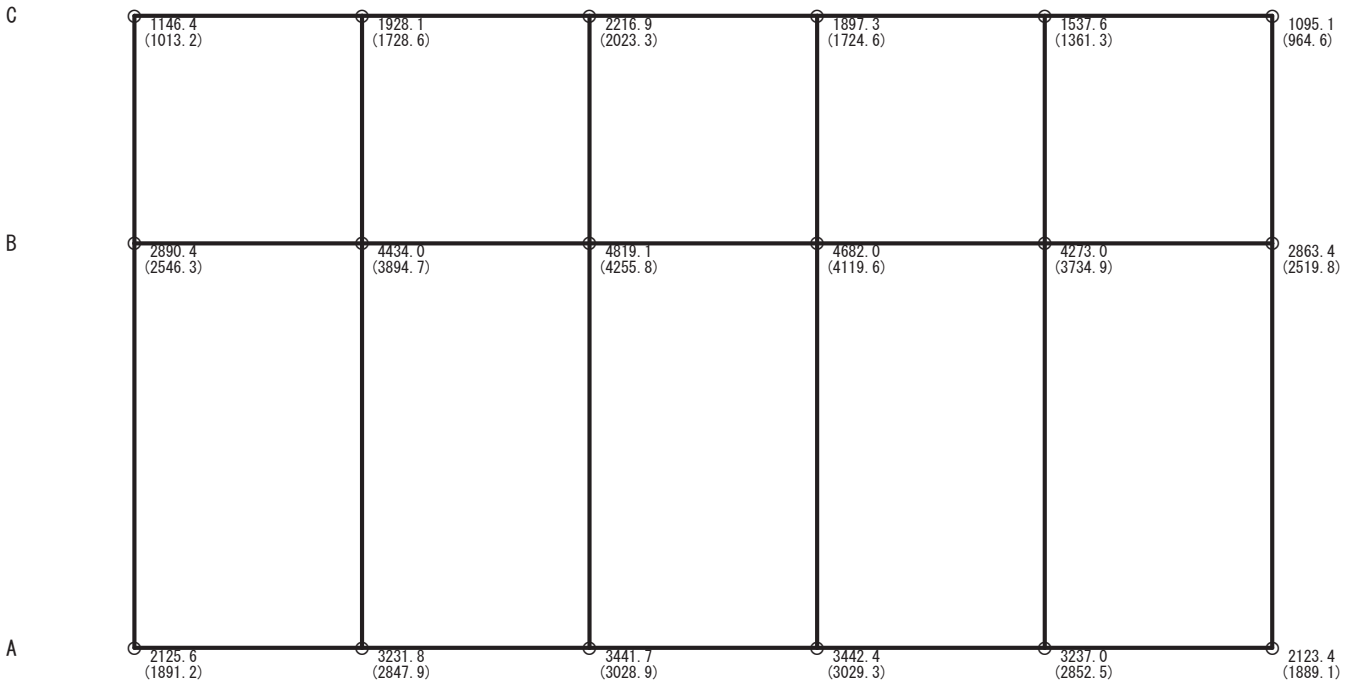

3F 階 (S=1/239)

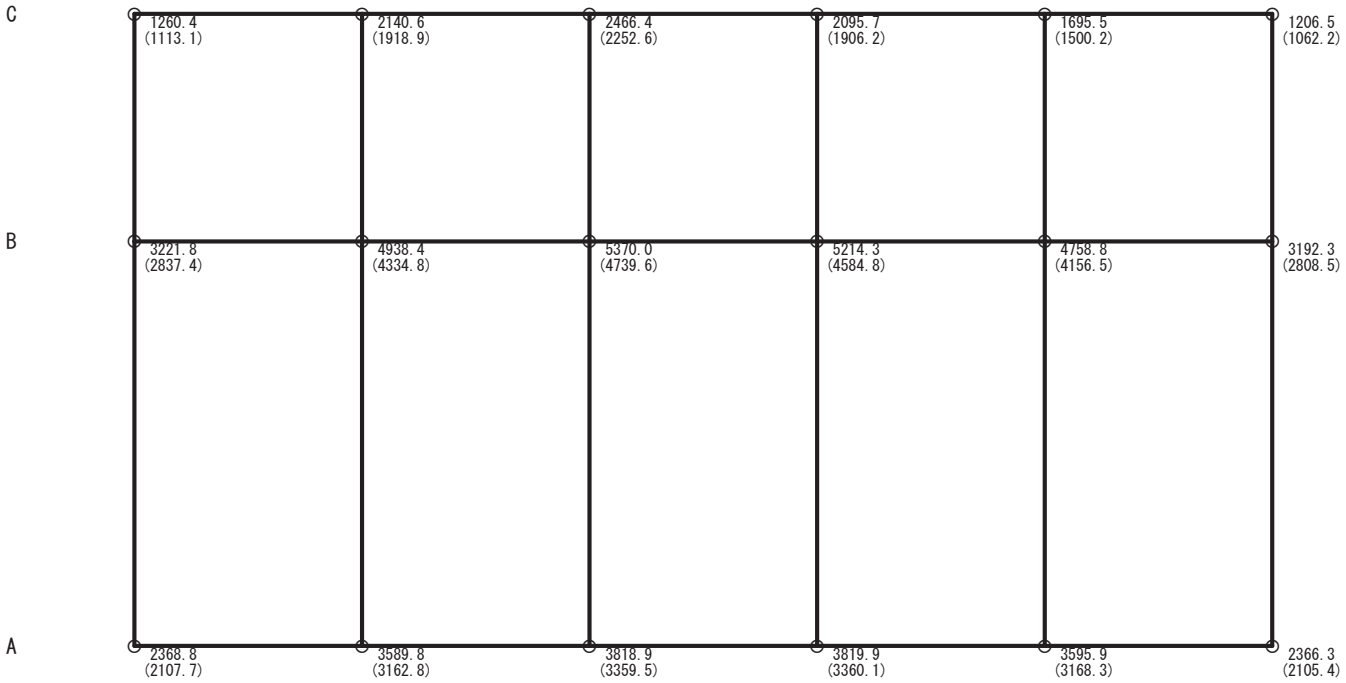

2F 階 (S=1/239)

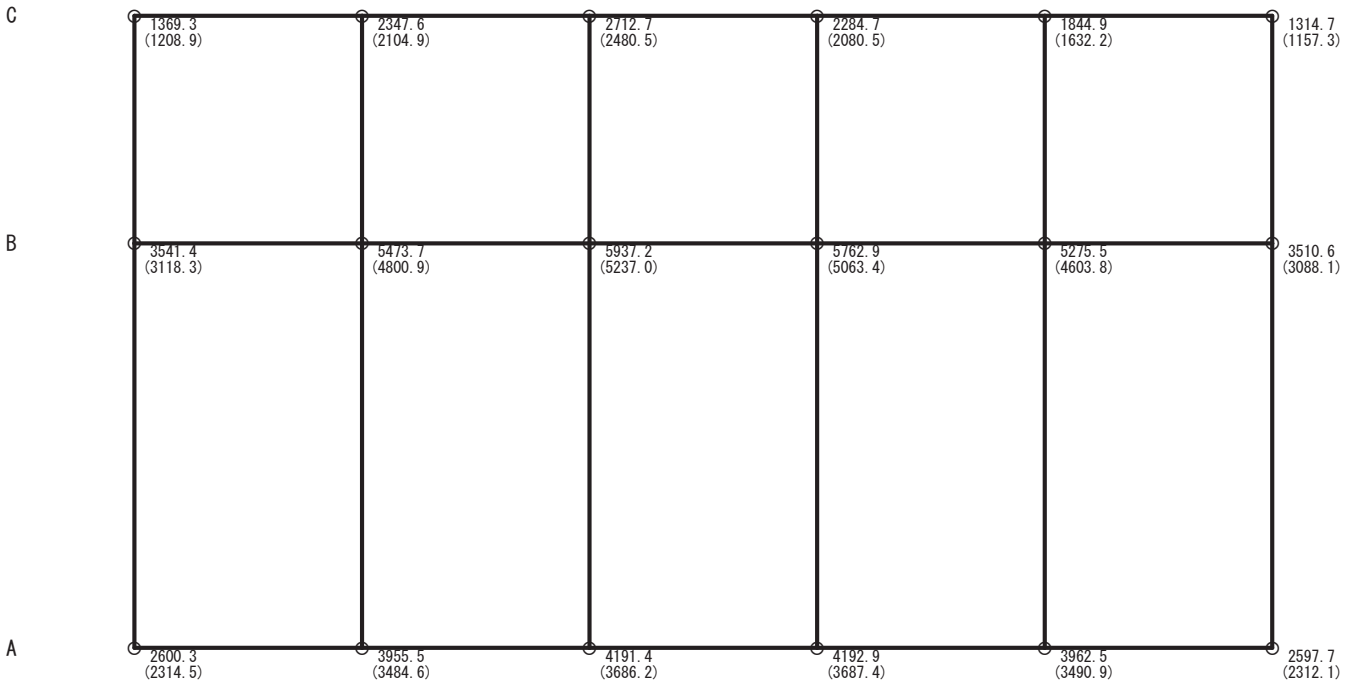

1F 階 (S=1/239)

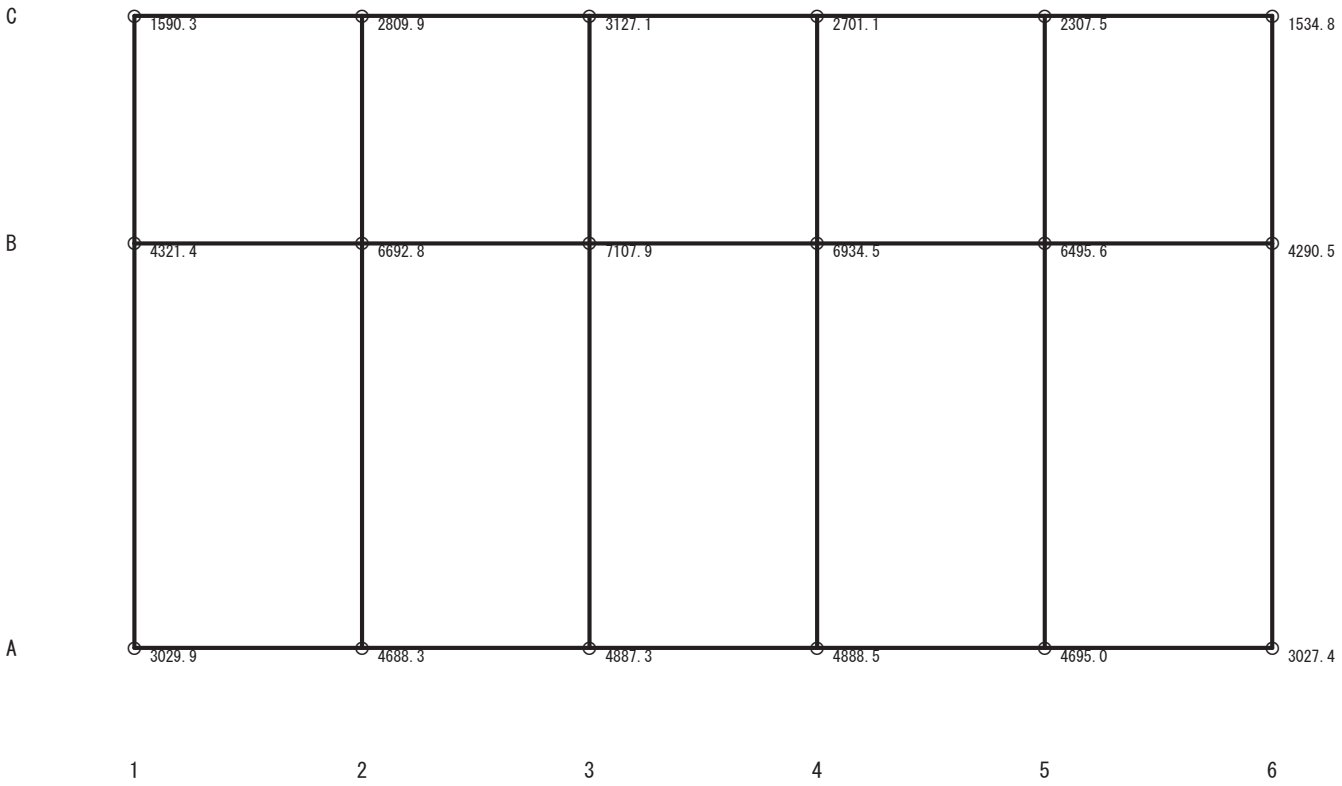

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	125.64 (115.91)	210.14 (193.28)	203.99 (185.82)	219.77 (200.31)	220.29 (202.73)	120.01 (110.61)
B	366.71 (339.35)	656.43 (608.20)	666.32 (615.79)	665.60 (615.55)	652.47 (604.78)	365.10 (337.78)
A	223.80 (206.13)	391.04 (360.41)	403.05 (370.62)	403.26 (370.75)	391.54 (360.81)	223.89 (206.22)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	249.61 (225.09)	417.77 (379.38)	451.09 (412.36)	422.98 (385.82)	377.81 (341.60)	239.01 (215.08)
B	657.07 (591.63)	1129.08 (1015.20)	1178.28 (1061.26)	1158.22 (1041.86)	1102.87 (989.78)	653.19 (587.83)
A	442.89 (399.60)	734.46 (659.21)	762.72 (683.49)	763.95 (684.58)	736.23 (660.79)	442.99 (399.68)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	379.79 (339.39)	633.06 (571.56)	703.20 (641.78)	637.03 (579.71)	544.73 (488.26)	362.16 (322.75)
B	964.33 (859.89)	1593.39 (1419.01)	1687.44 (1507.48)	1650.92 (1471.71)	1546.62 (1373.18)	957.10 (852.83)
A	674.48 (604.27)	1090.86 (970.73)	1144.00 (1016.66)	1145.44 (1017.93)	1093.16 (972.78)	674.36 (604.17)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	517.43 (460.56)	854.13 (768.94)	960.78 (876.02)	857.20 (779.08)	717.85 (640.53)	492.35 (436.87)
B	1274.27 (1130.91)	2052.33 (1818.69)	2190.29 (1948.60)	2138.05 (1897.18)	1985.93 (1753.34)	1263.57 (1120.47)

	1	2	3	4	5	6
A	912.94 (815.44)	1452.39 (1287.19)	1530.95 (1355.41)	1532.07 (1356.32)	1454.76 (1289.26)	912.54 (815.07)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	649.82 (577.00)	1070.98 (962.64)	1213.82 (1106.48)	1071.33 (973.25)	885.95 (788.36)	617.90 (546.84)
B	1583.83 (1401.62)	2523.66 (2229.16)	2702.77 (2398.21)	2634.29 (2330.60)	2437.28 (2143.93)	1570.00 (1388.11)
A	1147.95 (1023.60)	1813.70 (1603.48)	1914.82 (1691.40)	1915.85 (1692.20)	1816.35 (1605.78)	1147.30 (1022.99)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	779.97 (691.41)	1287.00 (1155.58)	1465.98 (1336.34)	1282.91 (1165.25)	1052.36 (934.67)	741.85 (655.38)
B	1908.02 (1685.38)	2988.26 (2634.08)	3220.95 (2852.89)	3136.03 (2768.88)	2883.21 (2530.25)	1890.38 (1668.15)
A	1393.12 (1240.87)	2167.33 (1913.46)	2299.00 (2027.78)	2299.81 (2028.34)	2170.47 (1916.20)	1392.03 (1239.86)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	906.94 (802.93)	1501.82 (1347.48)	1717.19 (1565.67)	1491.05 (1354.39)	1216.23 (1078.68)	863.44 (761.81)
B	2231.52 (1968.69)	3461.94 (3046.94)	3744.69 (3312.51)	3643.39 (3212.11)	3338.54 (2924.78)	2210.47 (1948.11)
A	1636.51 (1456.75)	2522.93 (2225.30)	2681.96 (2363.26)	2682.52 (2363.56)	2526.48 (2228.41)	1635.05 (1455.39)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1028.33 (909.46)	1713.37 (1536.55)	1965.52 (1792.91)	1693.20 (1538.52)	1375.31 (1218.47)	980.50 (864.22)
B	2551.41 (2248.84)	3950.23 (3472.33)	4277.86 (3780.34)	4159.68 (3663.01)	3808.21 (3331.53)	2527.58 (2225.53)
A	1874.36 (1667.82)	2880.30 (2538.73)	3061.66 (2695.90)	3062.17 (2696.12)	2884.38 (2542.31)	1872.61 (1666.20)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1146.45 (1013.16)	1928.07 (1728.62)	2216.92 (2023.26)	1897.29 (1724.63)	1537.65 (1361.32)	1095.08 (964.57)
B	2890.44 (2546.34)	4434.03 (3894.66)	4819.14 (4255.79)	4682.00 (4119.56)	4272.98 (3734.90)	2863.38 (2519.83)
A	2125.58 (1891.17)	3231.81 (2847.86)	3441.68 (3028.86)	3442.39 (3029.25)	3237.04 (2852.51)	2123.36 (1889.12)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1260.39 (1113.15)	2140.60 (1918.89)	2466.36 (2252.58)	2095.73 (1906.23)	1695.47 (1500.18)	1206.49 (1062.15)
B	3221.80 (2837.35)	4938.38 (4334.80)	5370.02 (4739.58)	5214.34 (4584.77)	4758.81 (4156.50)	3192.35 (2808.48)
A	2368.75 (2107.66)	3589.79 (3162.78)	3818.89 (3359.49)	3819.87 (3360.13)	3595.92 (3168.26)	2366.25 (2105.37)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1369.27 (1208.92)	2347.63 (2104.94)	2712.68 (2480.48)	2284.70 (2080.50)	1844.91 (1632.19)	1314.71 (1157.26)
B	3541.38 (3118.28)	5473.67 (4800.91)	5937.24 (5237.02)	5762.89 (5063.38)	5275.46 (4603.83)	3510.59 (3088.09)
A	2600.26 (2314.47)	3955.47 (3484.56)	4191.37 (3686.25)	4192.92 (3687.44)	3962.45 (3490.86)	2597.66 (2312.09)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	1590.29	2809.88	3127.09	2701.13	2307.48	1534.77

	1	2	3	4	5	6
B	4321.39	6692.80	7107.89	6934.46	6495.58	4290.45
A	3029.95	4688.26	4887.34	4888.54	4695.00	3027.37

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担

A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

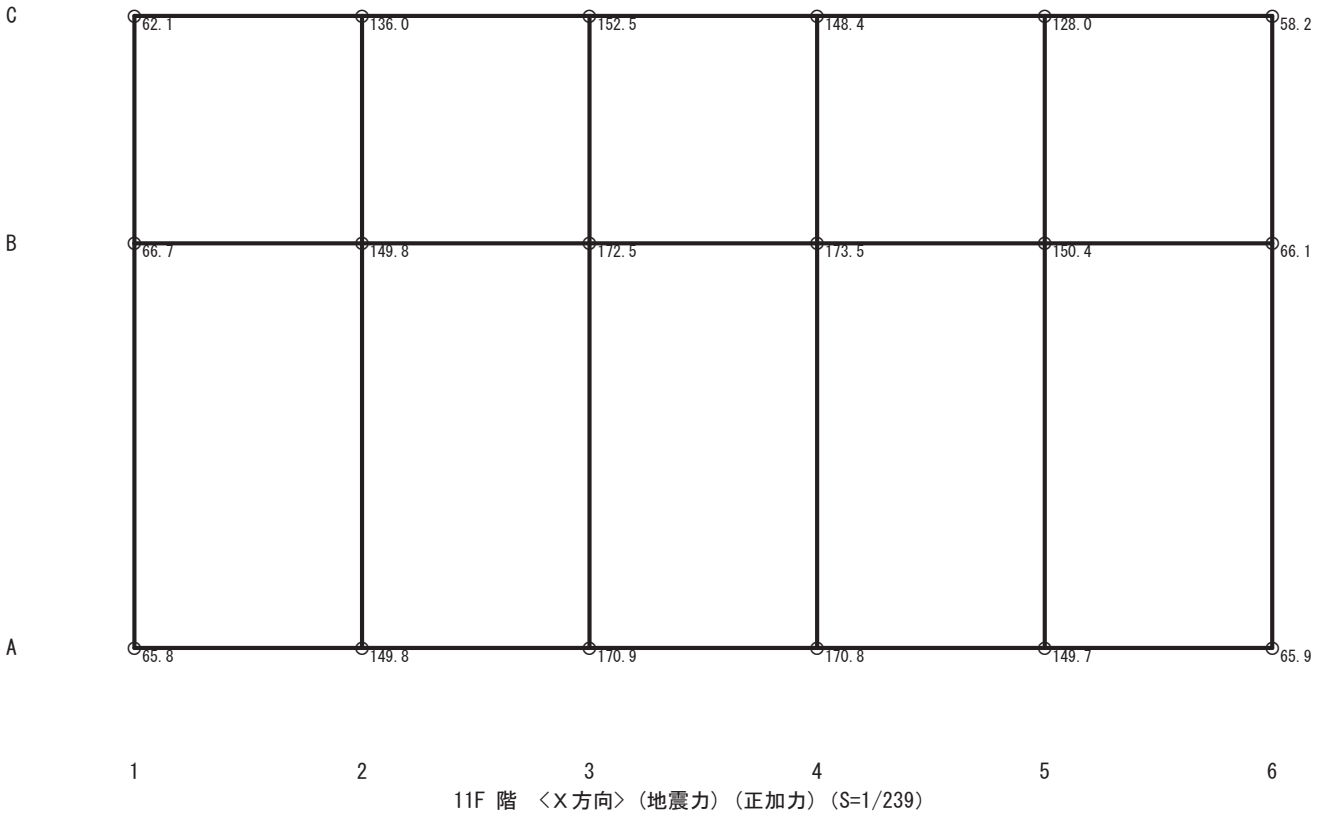

11F 階　〈X方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	685.20	(30.6)	685.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	779.07	(34.8)	779.07	0.00	(100.0)	(0.0)
A	772.96	(34.5)	772.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2237.23	(100.0)	2237.23	0.00	(100.0)	(0.0)

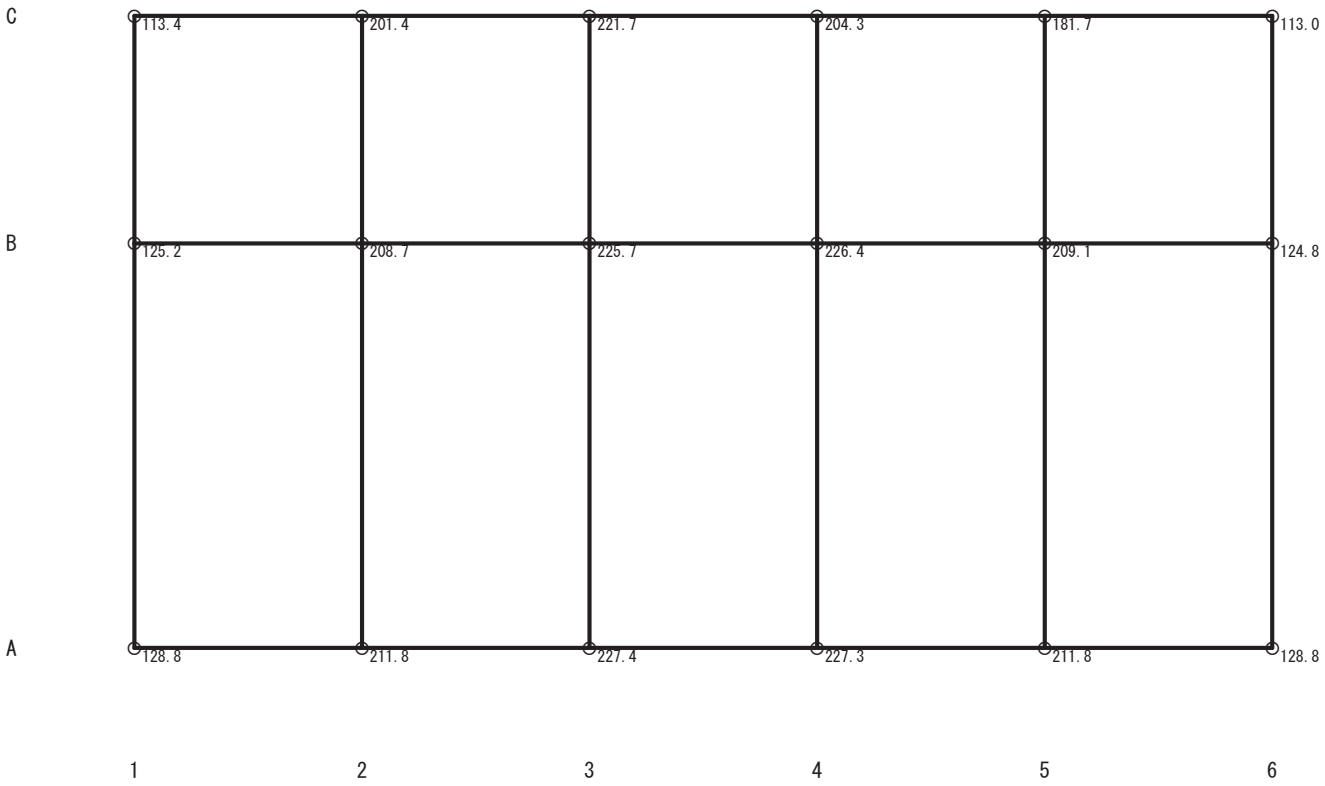

10F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1035.50	(31.5)	1035.50	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1119.89	(34.0)	1119.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1135.90	(34.5)	1135.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3291.29	(100.0)	3291.29	0.00	(100.0)	(0.0)

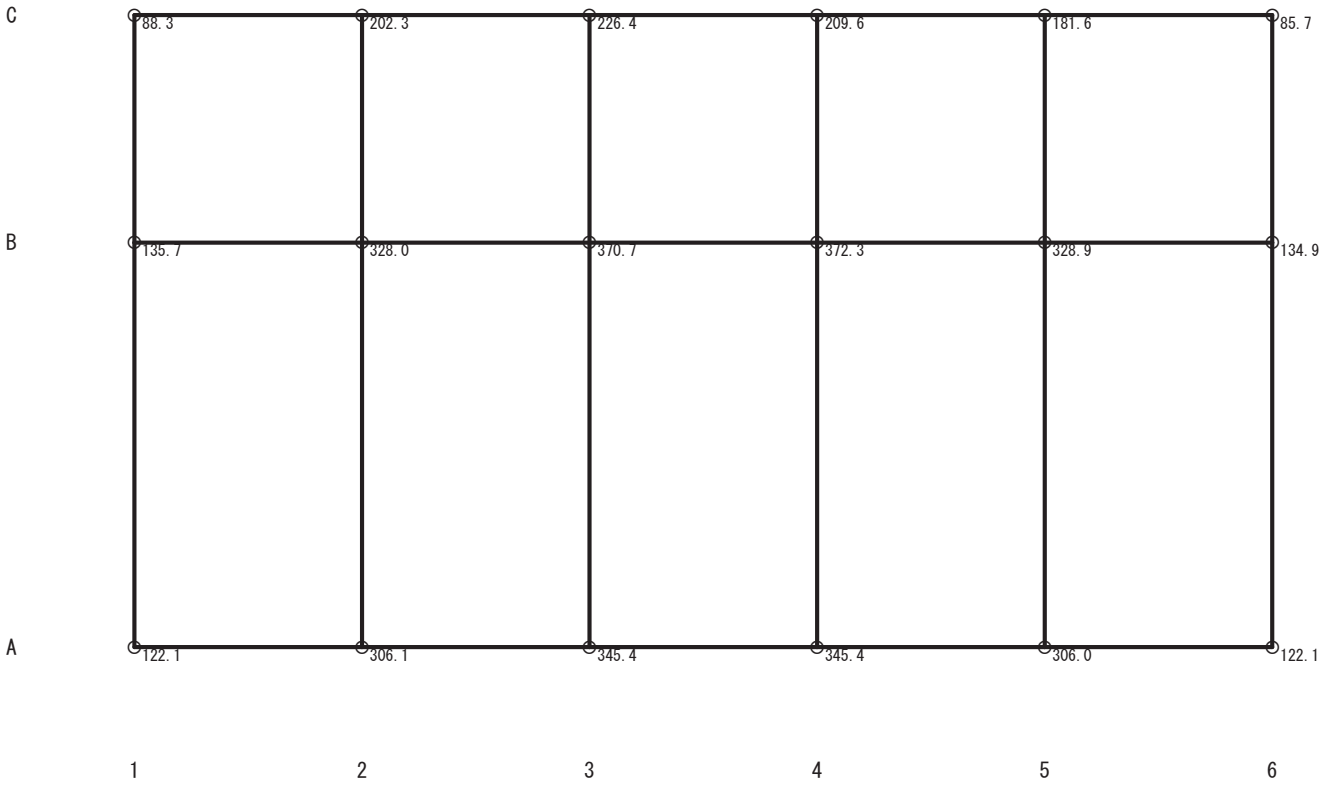

9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	993.94	(23.6)	993.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1670.51	(39.7)	1670.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1547.03	(36.7)	1547.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4211.48	(100.0)	4211.48	0.00	(100.0)	(0.0)

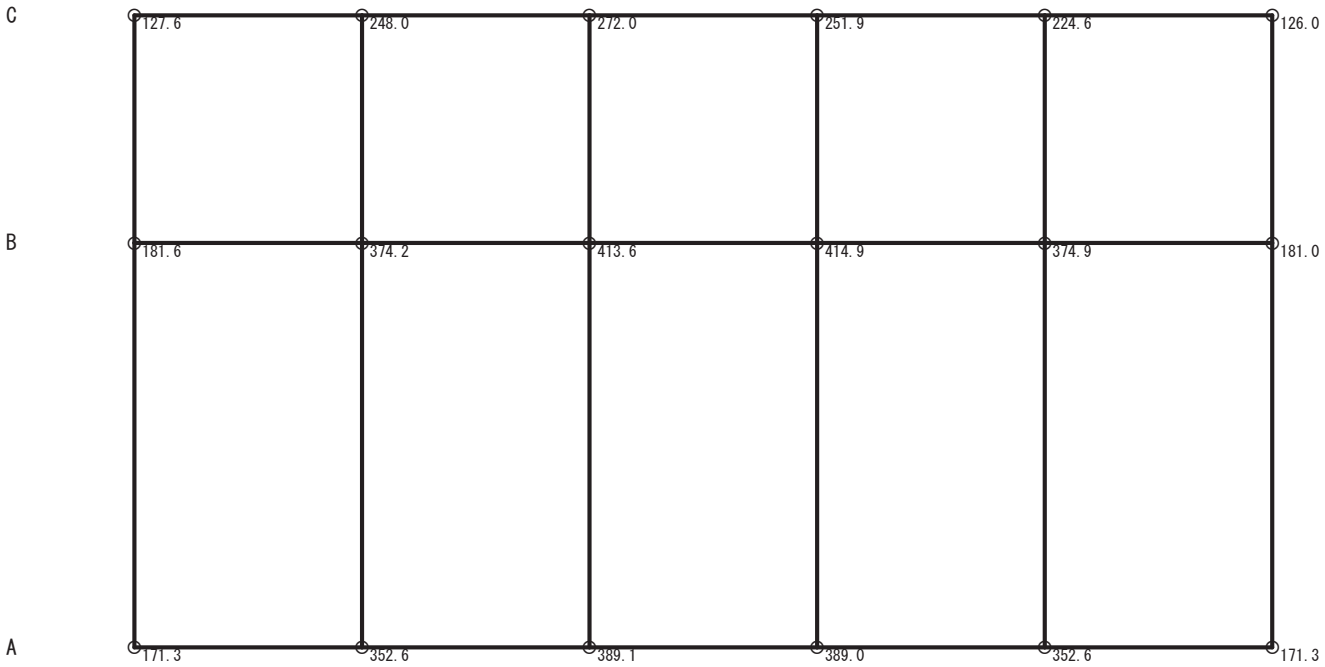

8F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1250.05	(24.9)	1250.05	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1940.22	(38.7)	1940.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1826.05	(36.4)	1826.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5016.32	(100.0)	5016.32	0.00	(100.0)	(0.0)

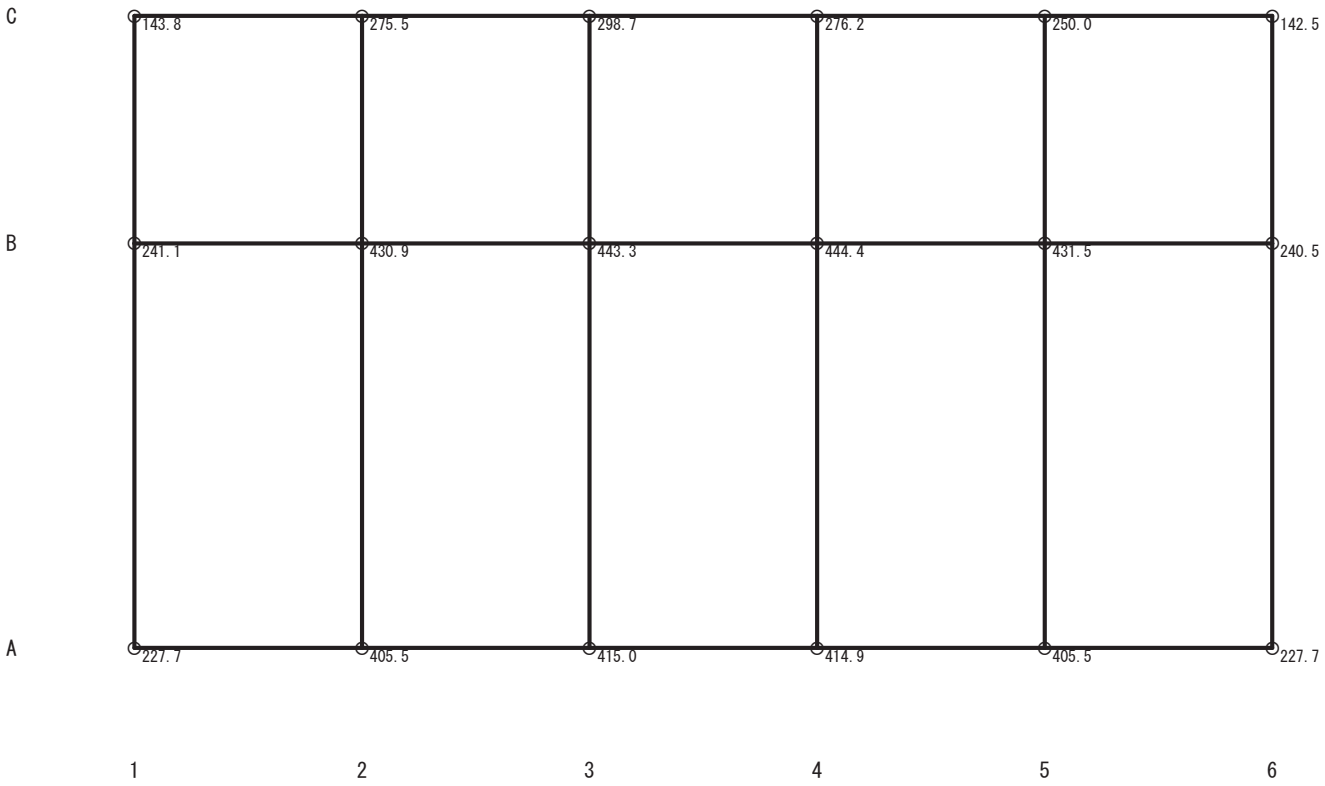

7F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1386.83	(24.3)	1386.83	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2231.72	(39.1)	2231.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2096.28	(36.7)	2096.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5714.83	(100.0)	5714.83	0.00	(100.0)	(0.0)

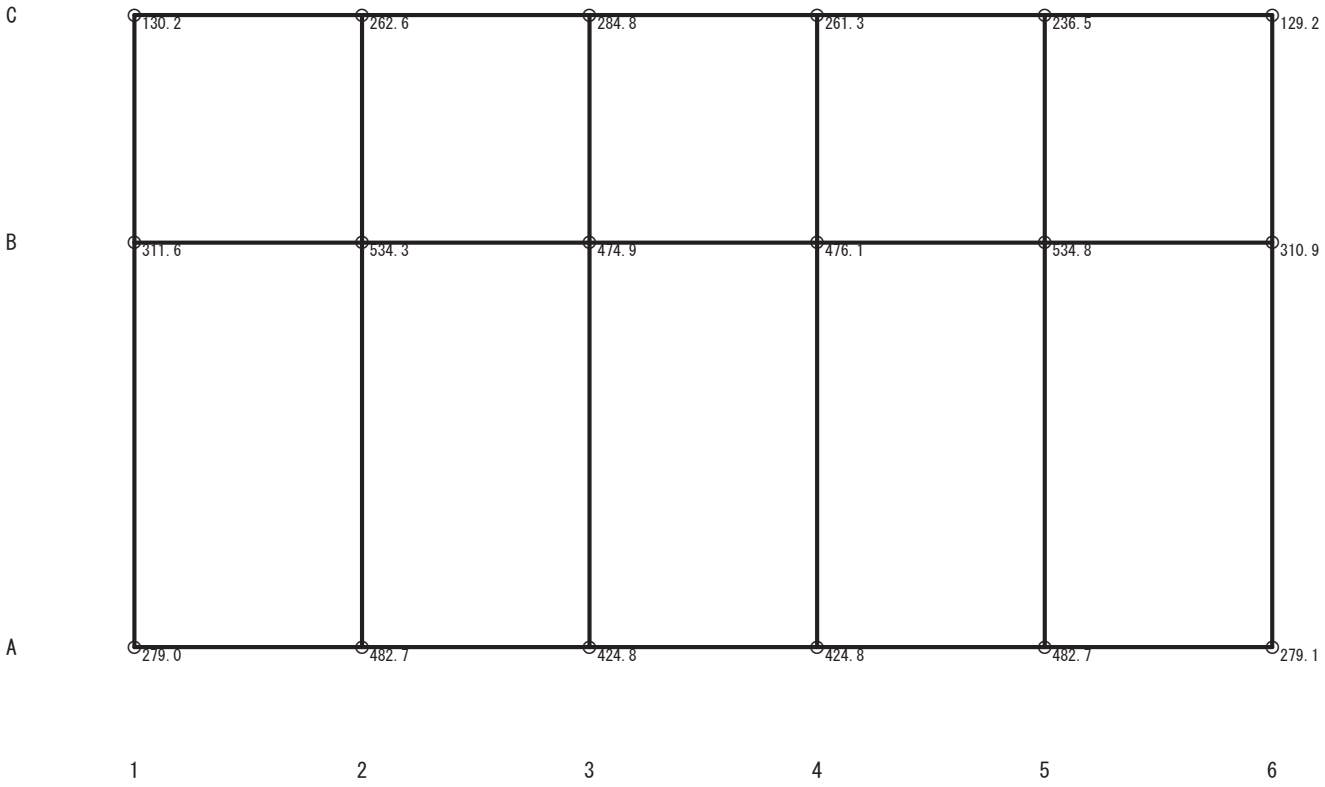

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1304.54	(20.6)	1304.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2642.73	(41.8)	2642.73	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2373.16	(37.5)	2373.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6320.43	(100.0)	6320.43	0.00	(100.0)	(0.0)

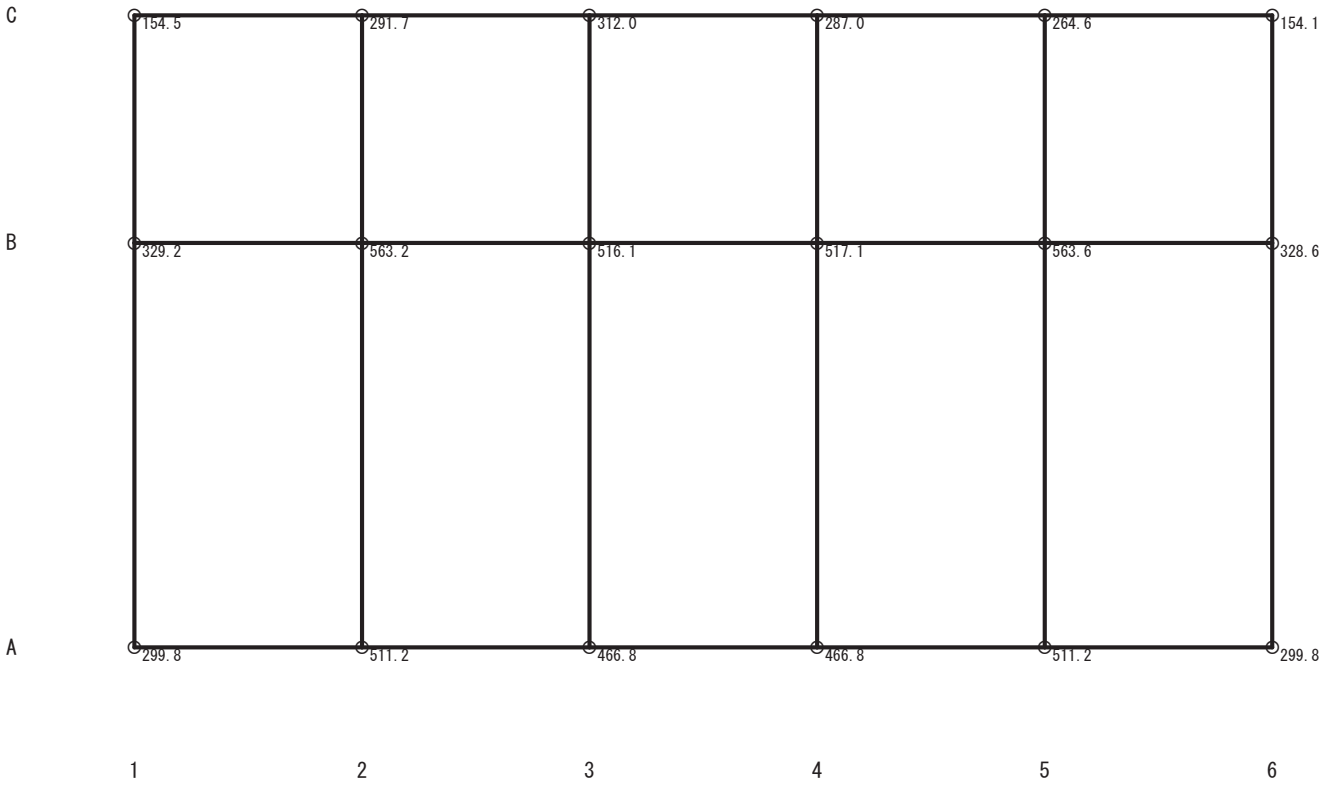

5F 階　〈X方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1463.98	(21.4)	1463.98	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2817.95	(41.2)	2817.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2555.49	(37.4)	2555.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6837.42	(100.0)	6837.42	0.00	(100.0)	(0.0)

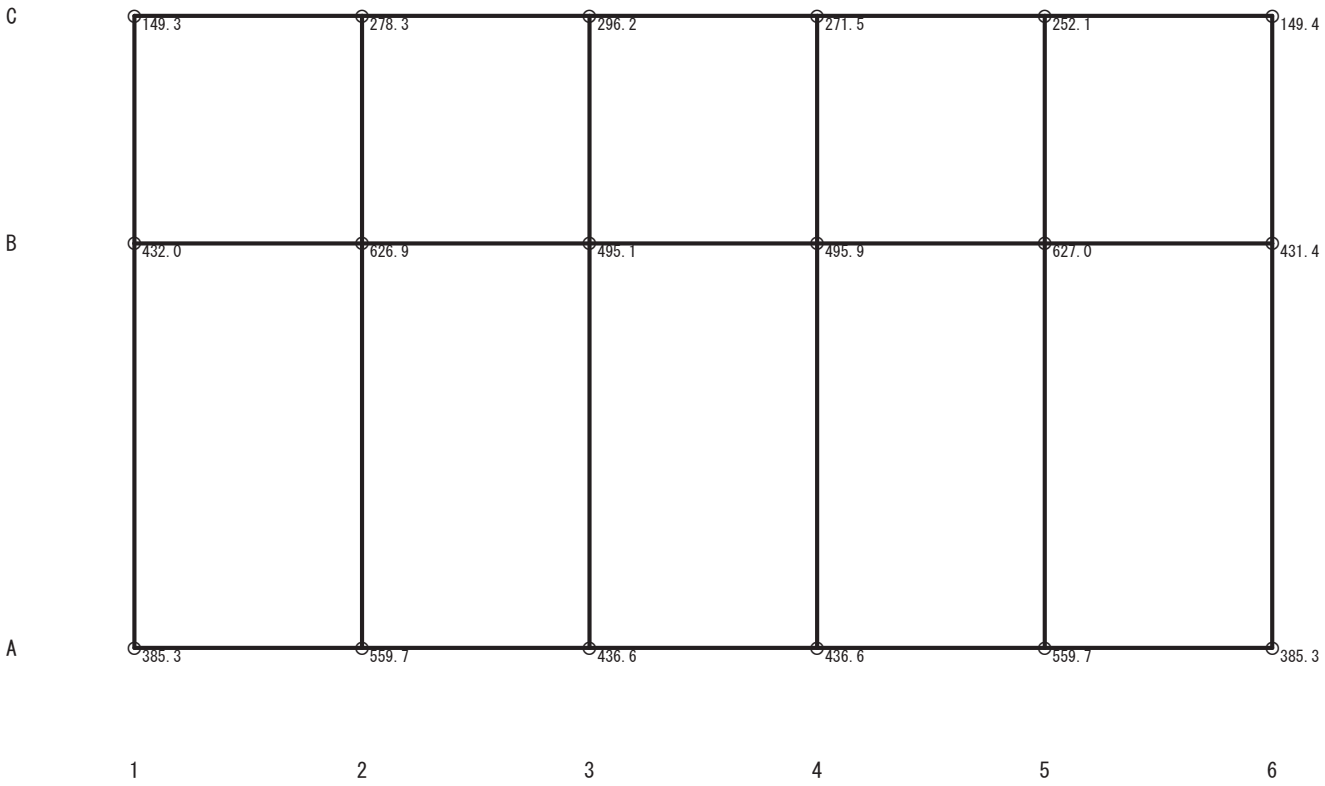

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1396.79	(19.2)	1396.79	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3108.42	(42.8)	3108.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2763.27	(38.0)	2763.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7268.48	(100.0)	7268.48	0.00	(100.0)	(0.0)

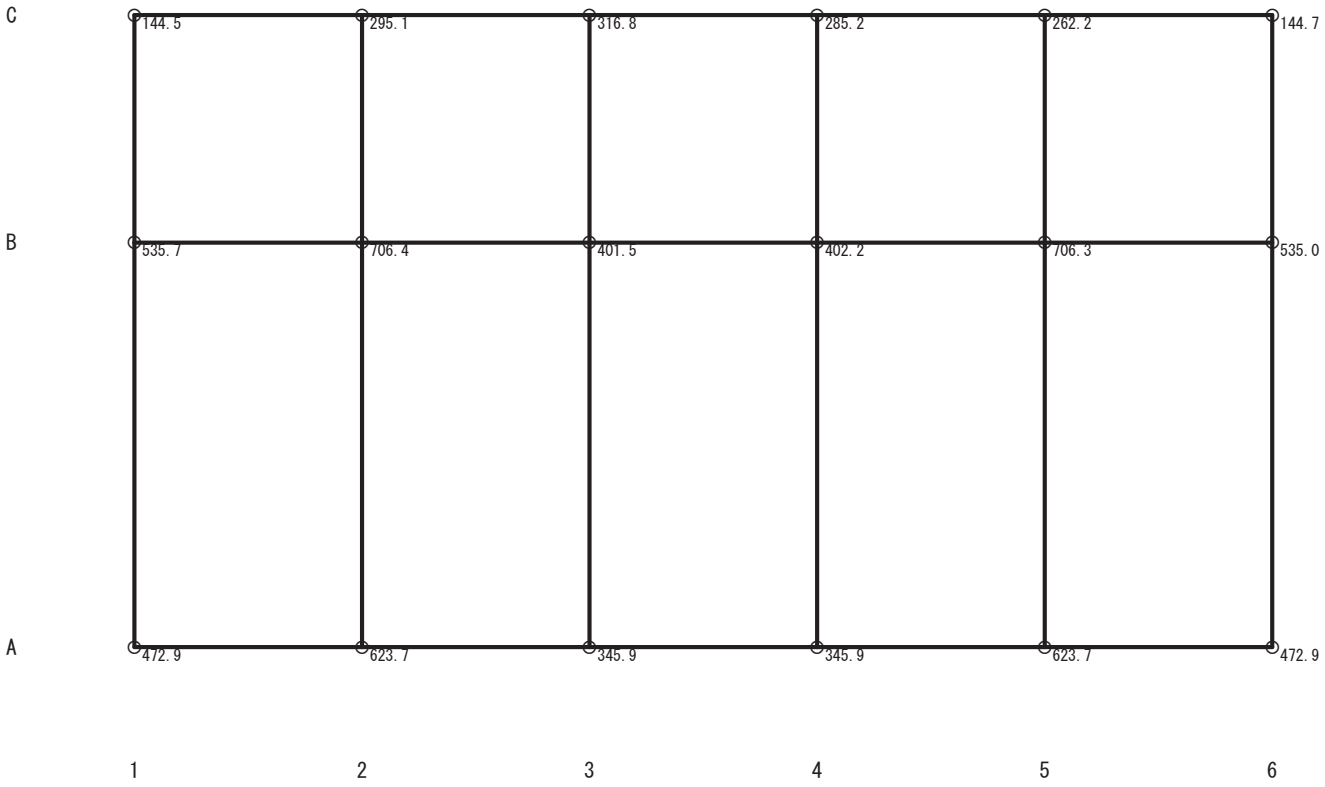

3F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1448.44	(19.0)	1448.44	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3287.08	(43.1)	3287.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2885.14	(37.9)	2885.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7620.66	(100.0)	7620.66	0.00	(100.0)	(0.0)

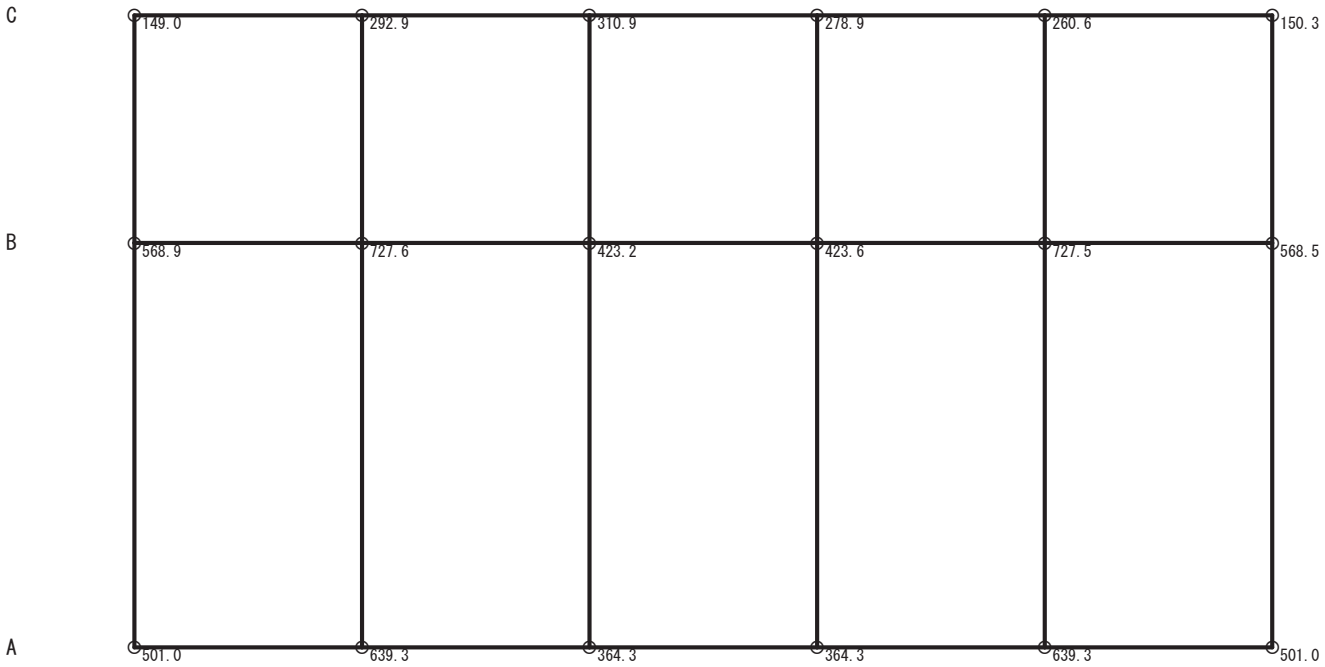

2F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1442.51	(18.3)	1442.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3439.21	(43.6)	3439.21	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3009.16	(38.1)	3009.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7890.87	(100.0)	7890.87	0.00	(100.0)	(0.0)

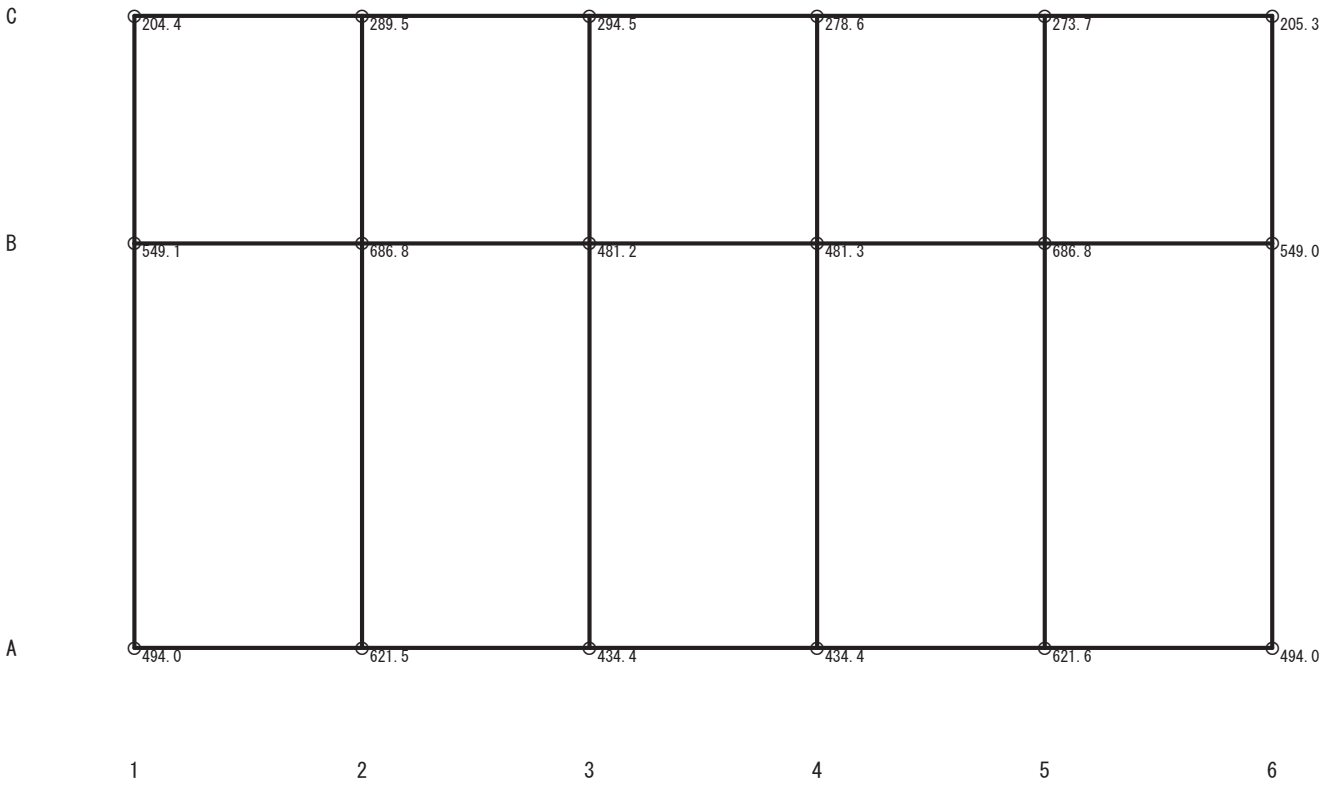

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1546.04	(19.1)	1546.04	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3434.22	(42.5)	3434.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3099.94	(38.4)	3099.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8080.21	(100.0)	8080.21	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2237.23	2237.23	(100.0)	0.00	(0.0)	2237.23	0.00	2237.23
10F	3291.29	3291.29	(100.0)	0.00	(0.0)	3291.29	0.00	3291.29
9F	4211.48	4211.48	(100.0)	0.00	(0.0)	4211.48	0.00	4211.48
8F	5016.32	5016.32	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.32	0.00	5016.32
7F	5714.83	5714.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5714.83	0.00	5714.83
6F	6320.43	6320.43	(100.0)	0.00	(0.0)	6320.43	0.00	6320.43
5F	6837.42	6837.42	(100.0)	0.00	(0.0)	6837.42	0.00	6837.42
4F	7268.48	7268.48	(100.0)	0.00	(0.0)	7268.48	0.00	7268.48
3F	7620.66	7620.66	(100.0)	0.00	(0.0)	7620.66	0.00	7620.66
2F	7890.87	7890.87	(100.0)	0.00	(0.0)	7890.87	0.00	7890.87
1F	8080.21	8080.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8080.21	0.00	8080.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1751	400.0	1/340
10F	A	1	1.5881	400.0	1/251
9F	C	1	1.2705	400.0	1/314
8F	C	1	1.4637	400.0	1/273
7F	C	1	1.5896	400.0	1/251
6F	C	1	1.5688	400.0	1/254
5F	C	1	1.6560	400.0	1/241
4F	C	1	1.6187	400.0	1/247
3F	C	1	1.4102	400.0	1/283
2F	C	1	1.3590	400.0	1/294
1F	C	1	0.9338	400.0	1/428

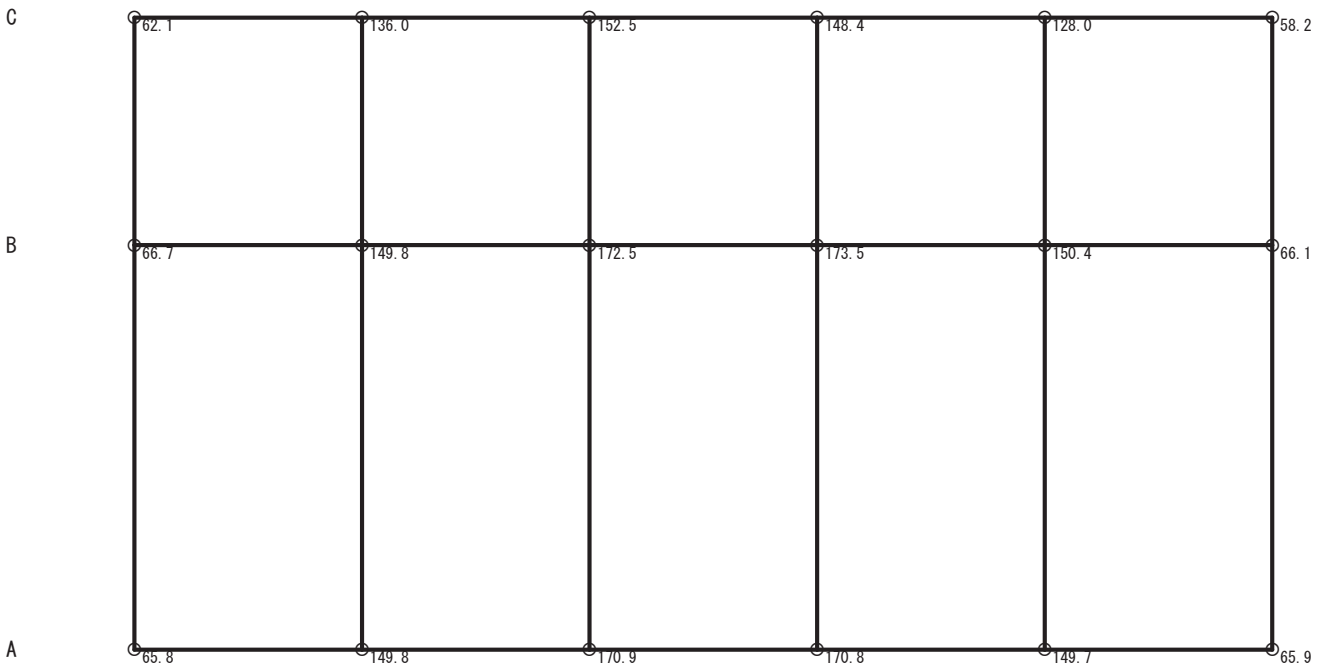

11F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	685.20	(30.6)	685.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	779.07	(34.8)	779.07	0.00	(100.0)	(0.0)
A	772.96	(34.5)	772.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2237.23	(100.0)	2237.23	0.00	(100.0)	(0.0)

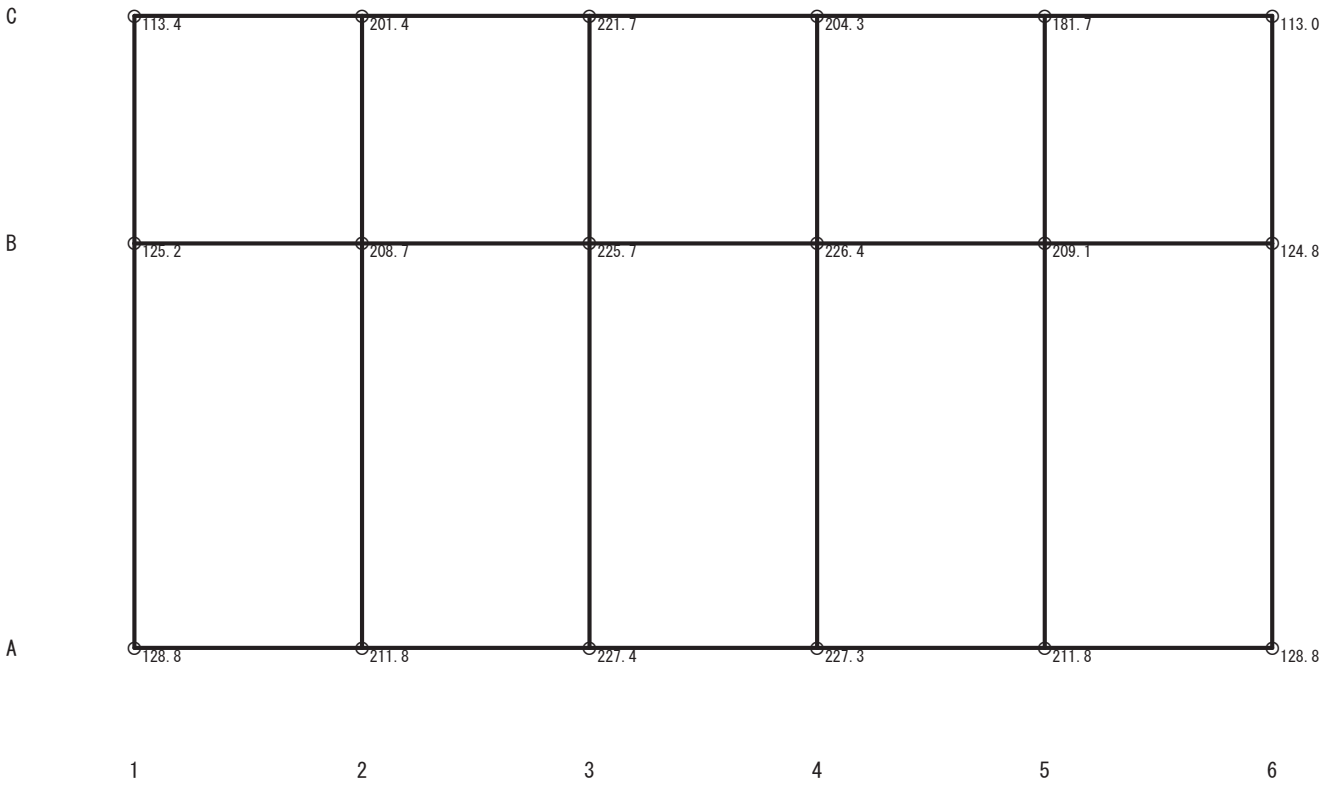

10F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1035.50	(31.5)	1035.50	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1119.89	(34.0)	1119.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1135.90	(34.5)	1135.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3291.29	(100.0)	3291.29	0.00	(100.0)	(0.0)

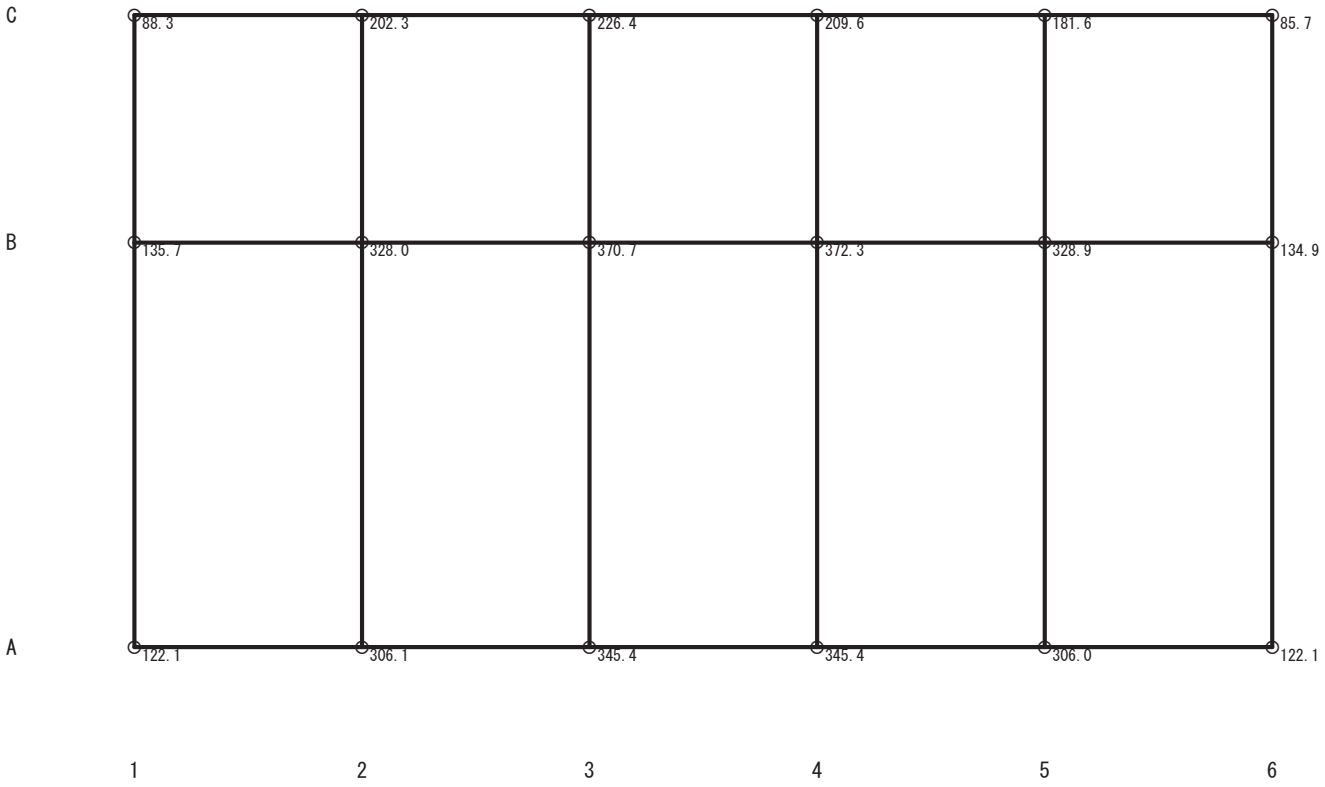

9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	993.94	(23.6)	993.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1670.51	(39.7)	1670.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1547.03	(36.7)	1547.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4211.48	(100.0)	4211.48	0.00	(100.0)	(0.0)

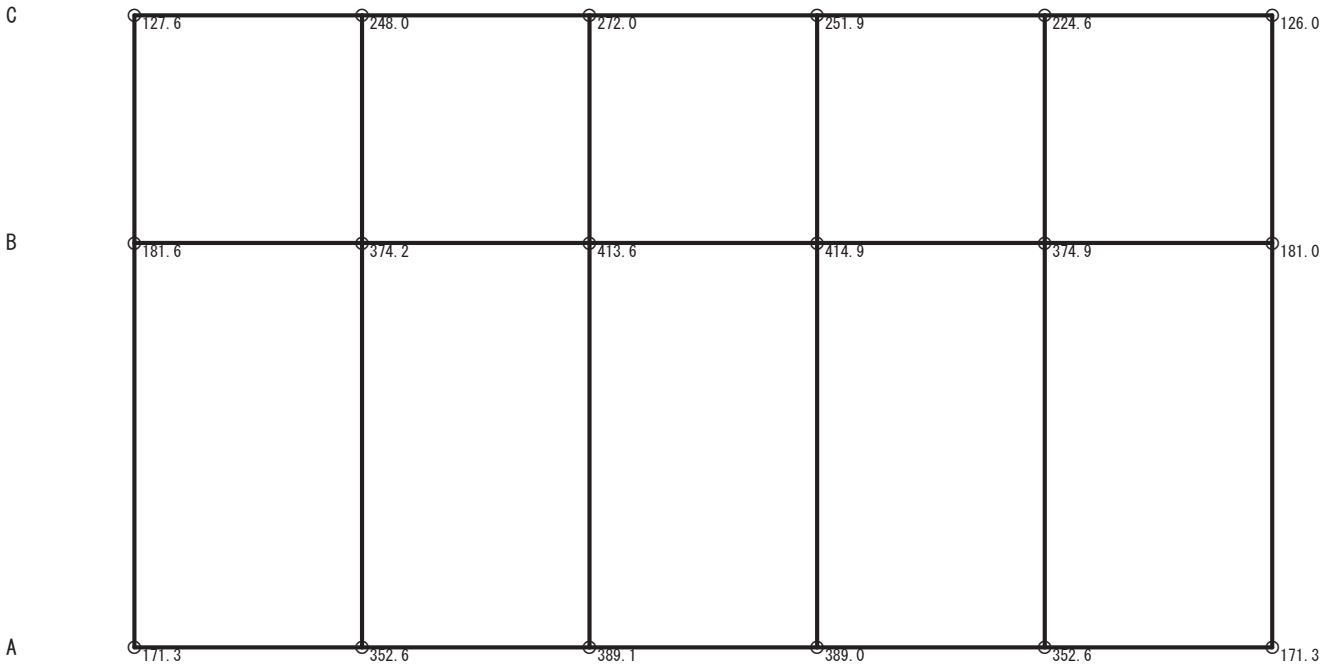

8F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1250.05	(24.9)	1250.05	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1940.22	(38.7)	1940.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1826.05	(36.4)	1826.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5016.32	(100.0)	5016.32	0.00	(100.0)	(0.0)

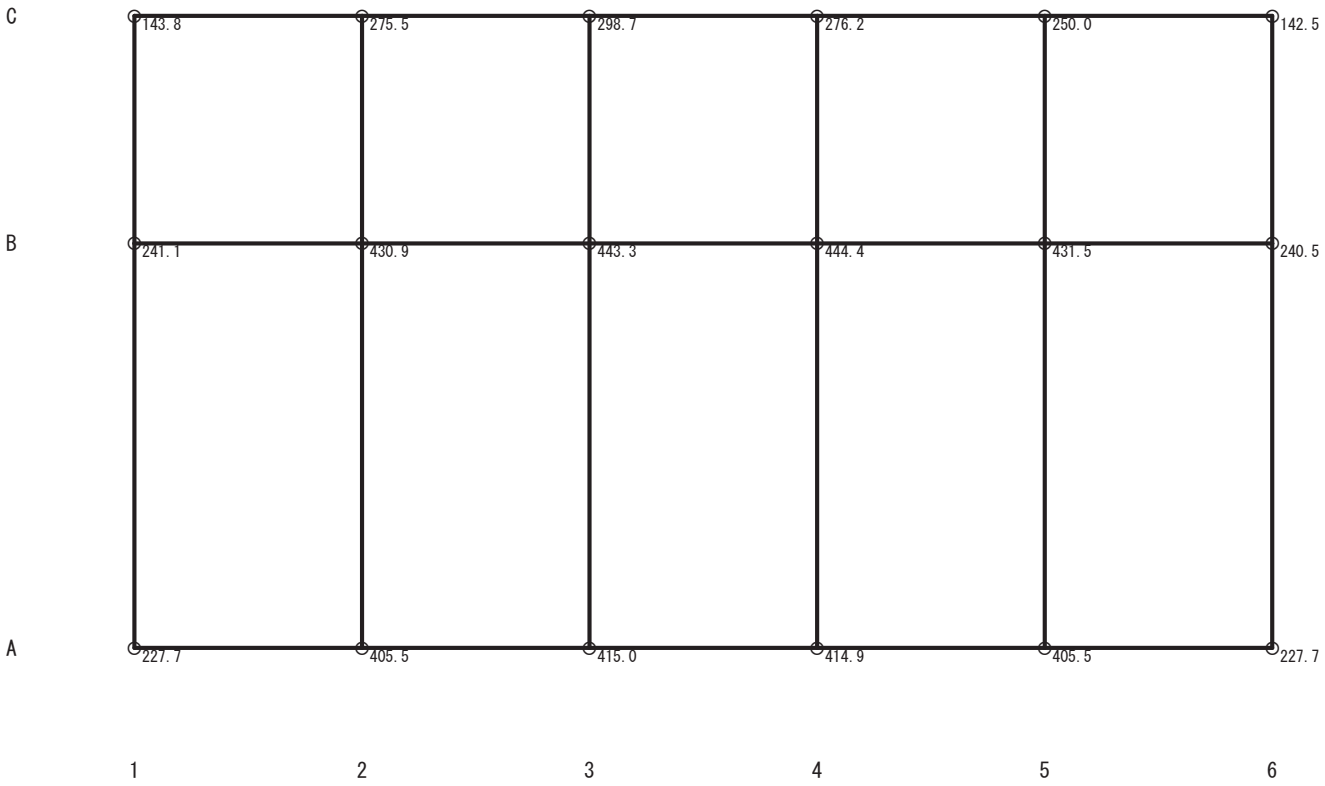

7F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1386.83	(24.3)	1386.83	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2231.72	(39.1)	2231.72	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2096.28	(36.7)	2096.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5714.83	(100.0)	5714.83	0.00	(100.0)	(0.0)

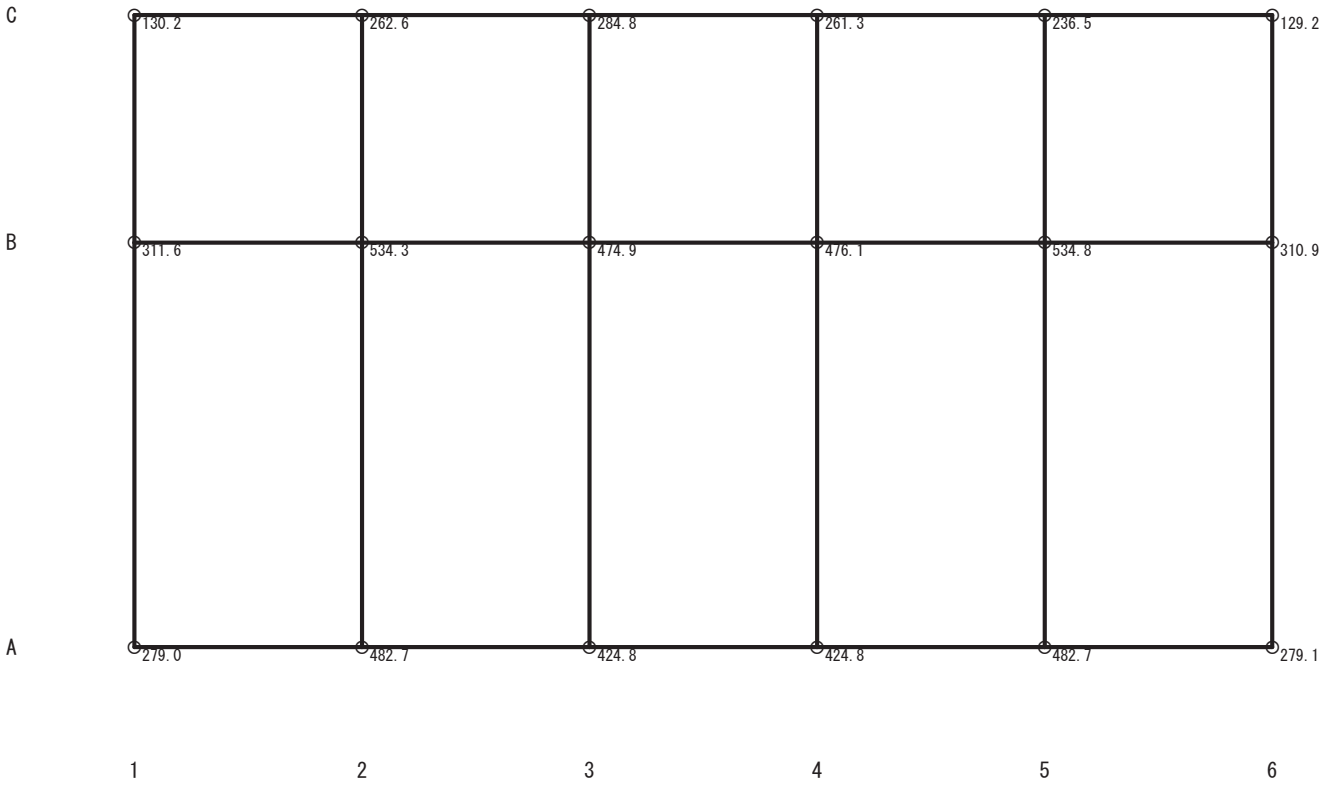

6F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1304.54	(20.6)	1304.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2642.73	(41.8)	2642.73	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2373.16	(37.5)	2373.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6320.43	(100.0)	6320.43	0.00	(100.0)	(0.0)

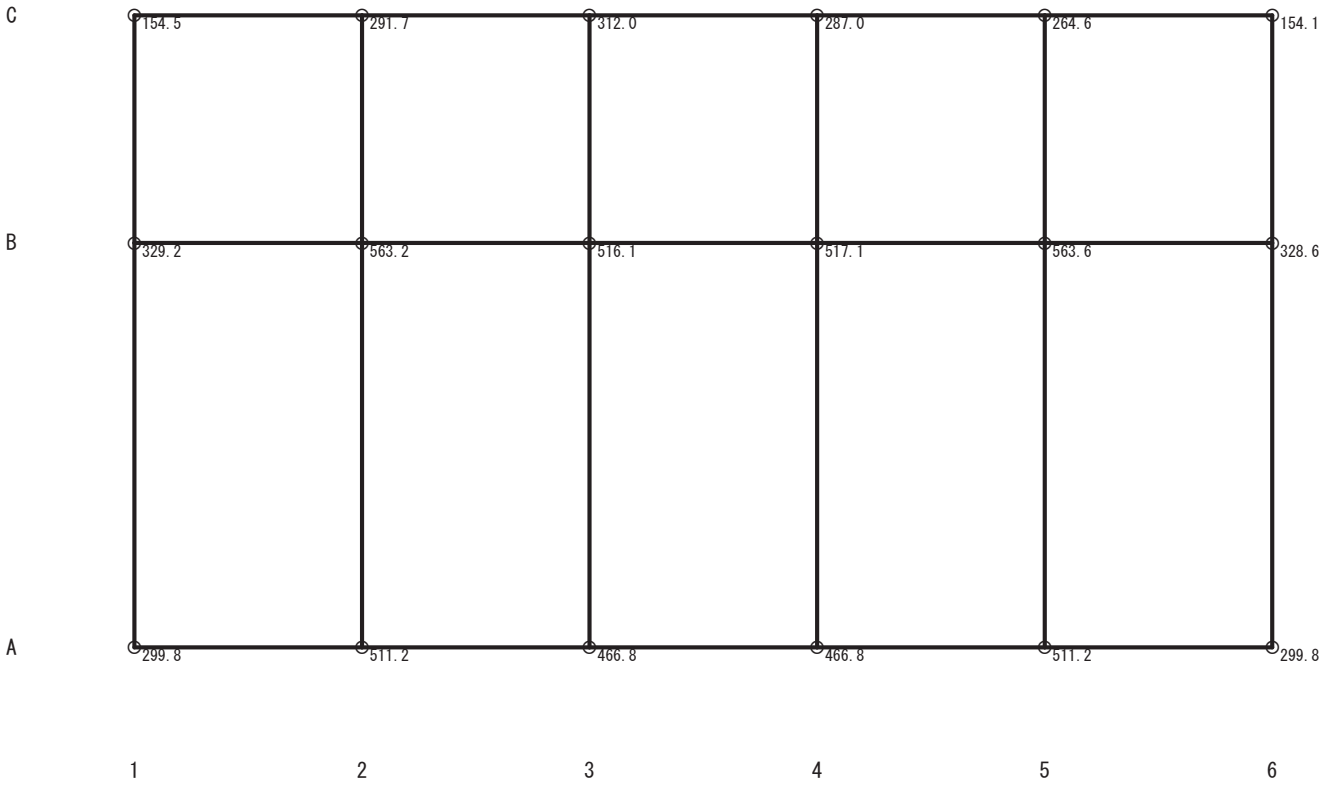

5F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1463.98	(21.4)	1463.98	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2817.95	(41.2)	2817.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2555.49	(37.4)	2555.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6837.42	(100.0)	6837.42	0.00	(100.0)	(0.0)

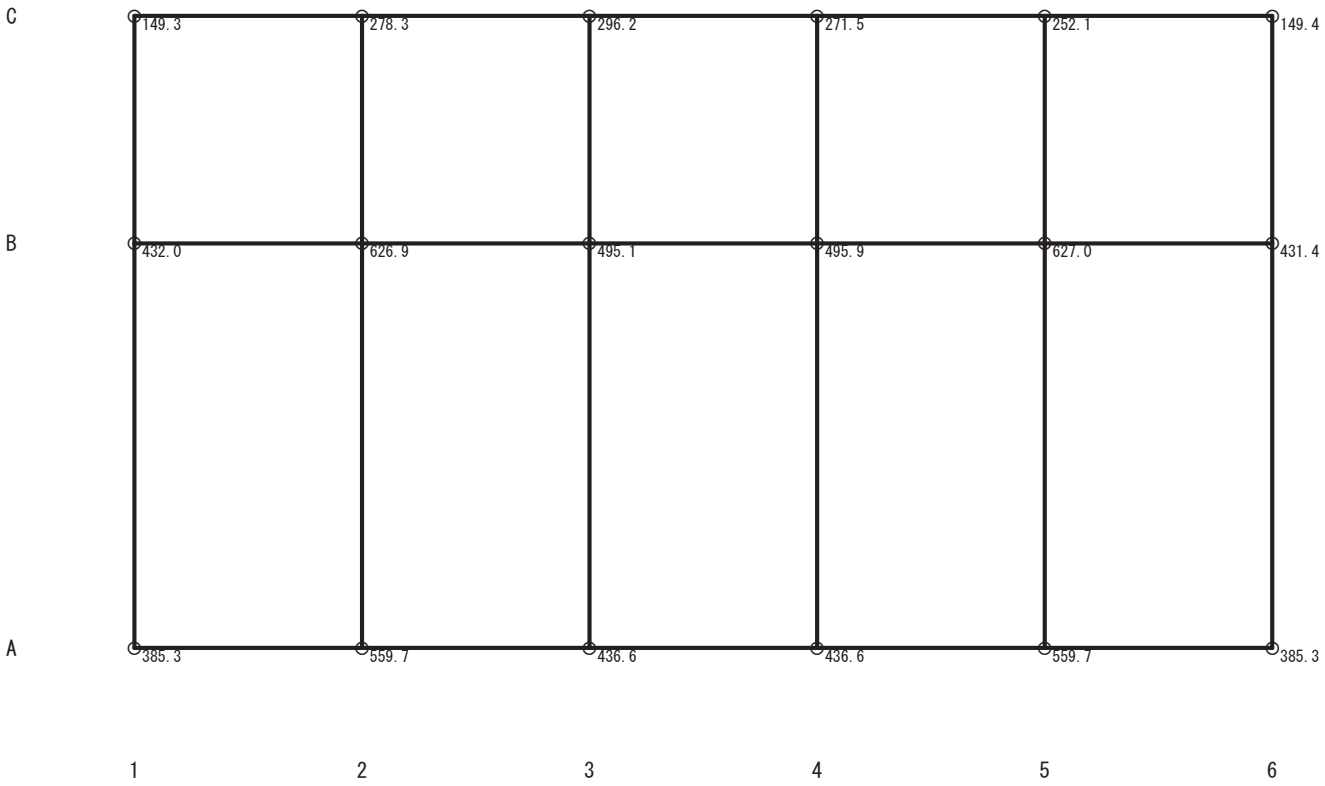

4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1396.79	(19.2)	1396.79	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3108.42	(42.8)	3108.42	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2763.27	(38.0)	2763.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7268.48	(100.0)	7268.48	0.00	(100.0)	(0.0)

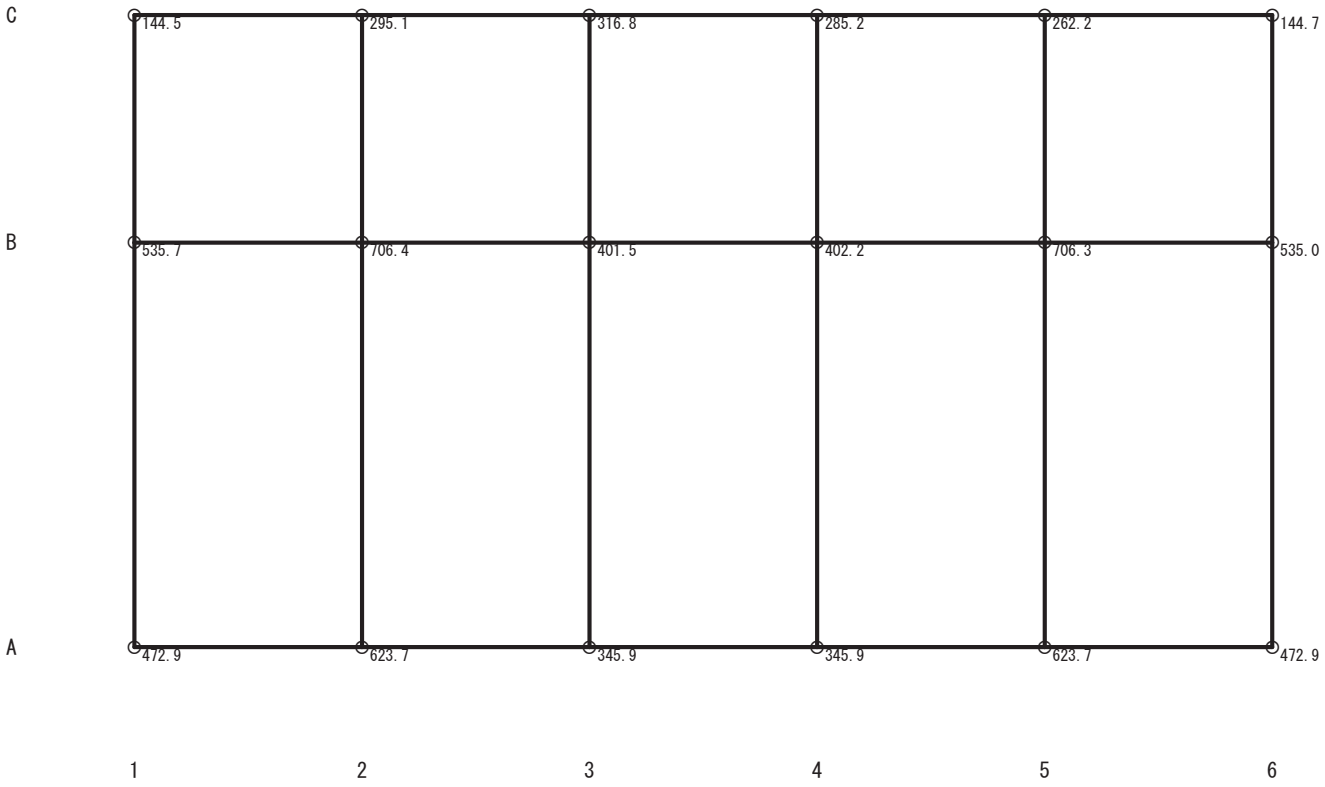

3F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1448.44	(19.0)	1448.44	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3287.08	(43.1)	3287.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2885.14	(37.9)	2885.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7620.66	(100.0)	7620.66	0.00	(100.0)	(0.0)

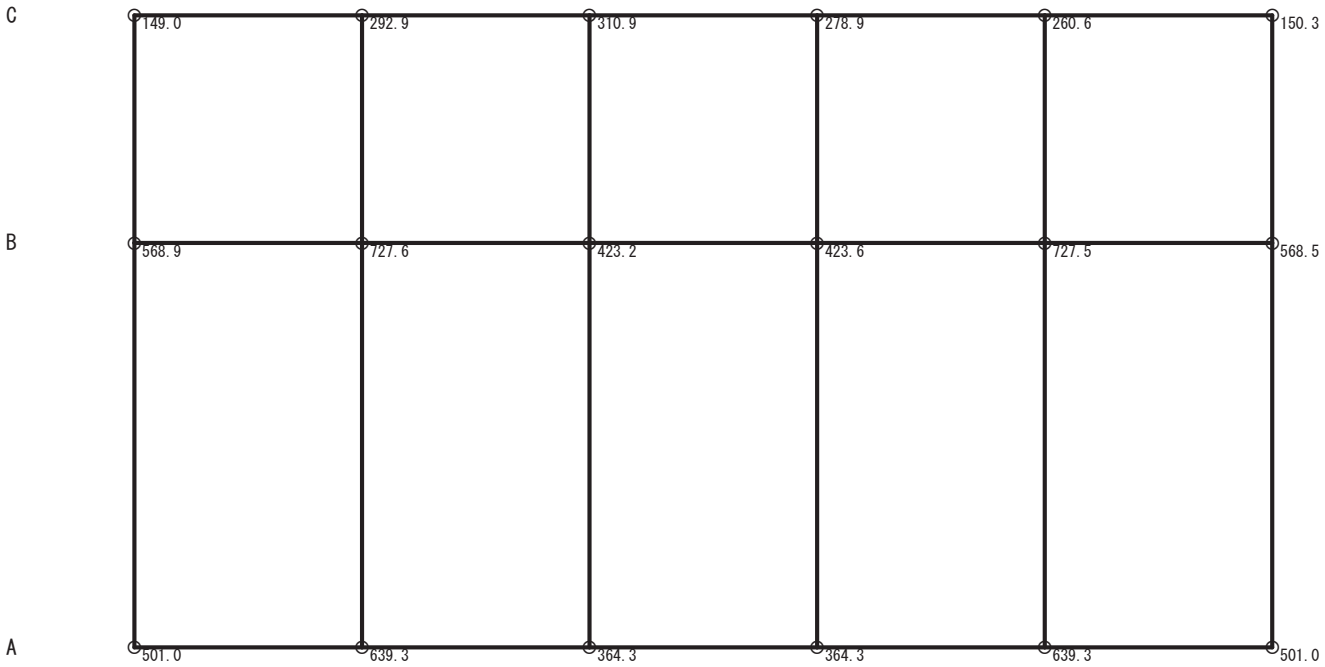

2F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1442.51	(18.3)	1442.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3439.21	(43.6)	3439.21	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3009.16	(38.1)	3009.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7890.87	(100.0)	7890.87	0.00	(100.0)	(0.0)

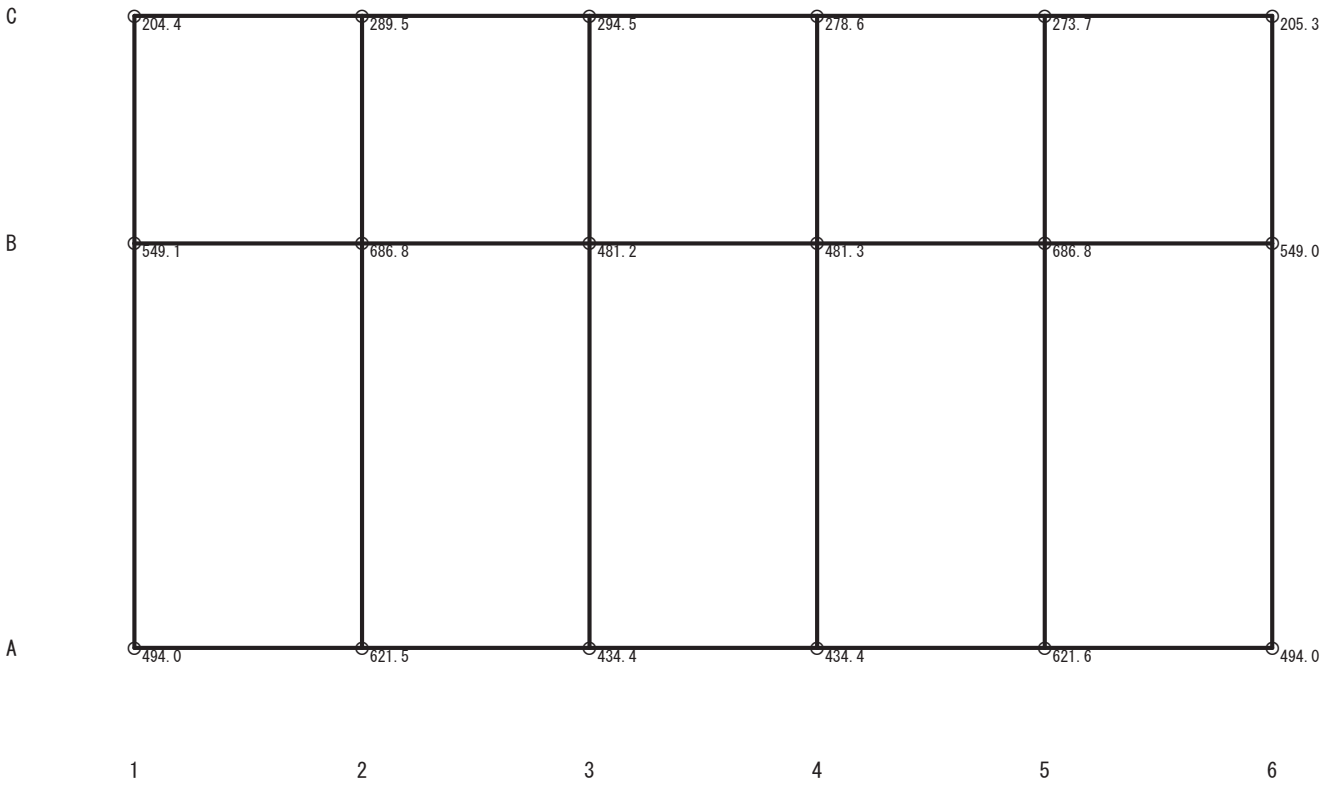

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1546.04	(19.1)	1546.04	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3434.22	(42.5)	3434.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3099.94	(38.4)	3099.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8080.21	(100.0)	8080.21	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2237.23	2237.23	(100.0)	0.00	(0.0)	2237.23	0.00	2237.23
10F	3291.29	3291.29	(100.0)	0.00	(0.0)	3291.29	0.00	3291.29
9F	4211.48	4211.48	(100.0)	0.00	(0.0)	4211.48	0.00	4211.48
8F	5016.32	5016.32	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.32	0.00	5016.32
7F	5714.83	5714.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5714.83	0.00	5714.83
6F	6320.43	6320.43	(100.0)	0.00	(0.0)	6320.43	0.00	6320.43
5F	6837.42	6837.42	(100.0)	0.00	(0.0)	6837.42	0.00	6837.42
4F	7268.48	7268.48	(100.0)	0.00	(0.0)	7268.48	0.00	7268.48
3F	7620.66	7620.66	(100.0)	0.00	(0.0)	7620.66	0.00	7620.66
2F	7890.87	7890.87	(100.0)	0.00	(0.0)	7890.87	0.00	7890.87
1F	8080.21	8080.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8080.21	0.00	8080.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1751	400.0	1/340
10F	A	1	1.5881	400.0	1/251
9F	C	1	1.2705	400.0	1/314
8F	C	1	1.4637	400.0	1/273
7F	C	1	1.5896	400.0	1/251
6F	C	1	1.5688	400.0	1/254
5F	C	1	1.6560	400.0	1/241
4F	C	1	1.6187	400.0	1/247
3F	C	1	1.4102	400.0	1/283
2F	C	1	1.3590	400.0	1/294
1F	C	1	0.9338	400.0	1/428

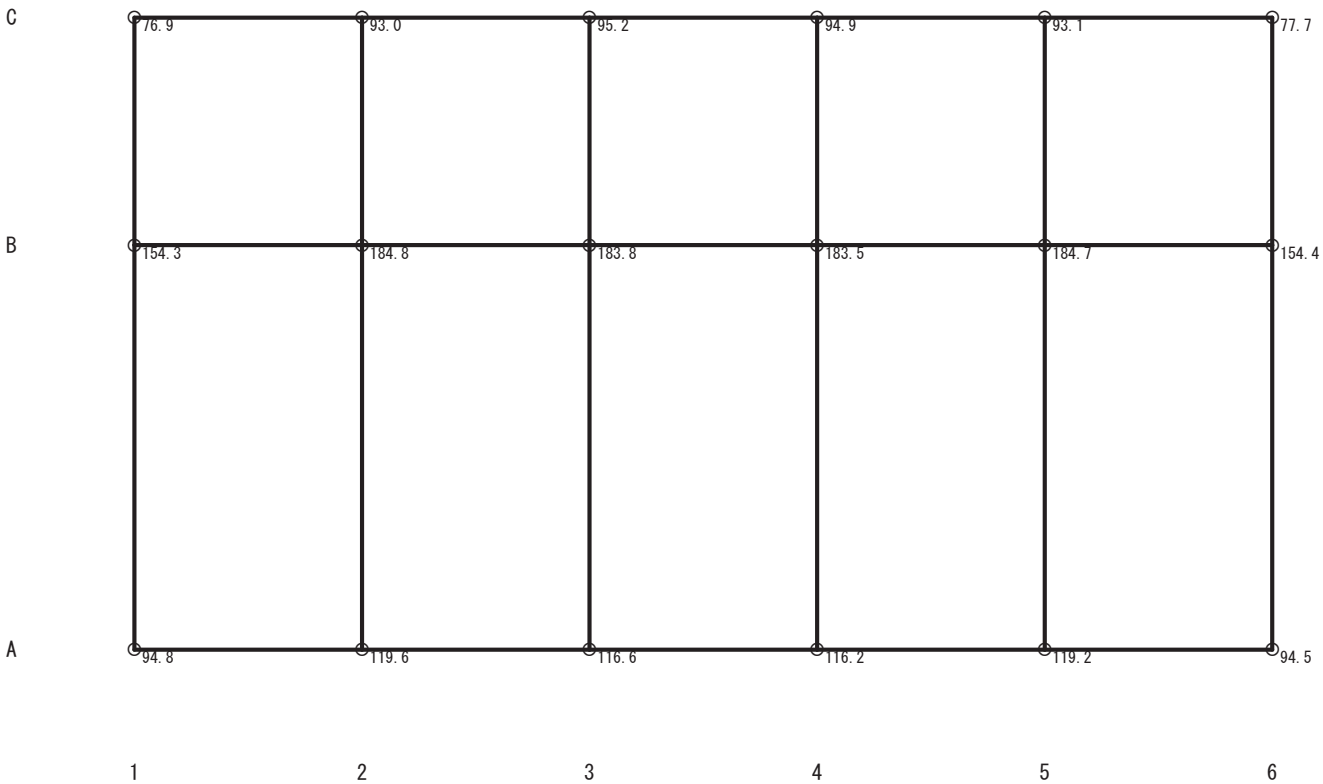

11F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	326.58	(14.6)	326.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	396.99	(17.7)	396.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	394.66	(17.6)	394.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	395.64	(17.7)	395.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	397.37	(17.8)	397.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	325.99	(14.6)	325.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2237.23	(100.0)	2237.23	0.00	(100.0)	(0.0)

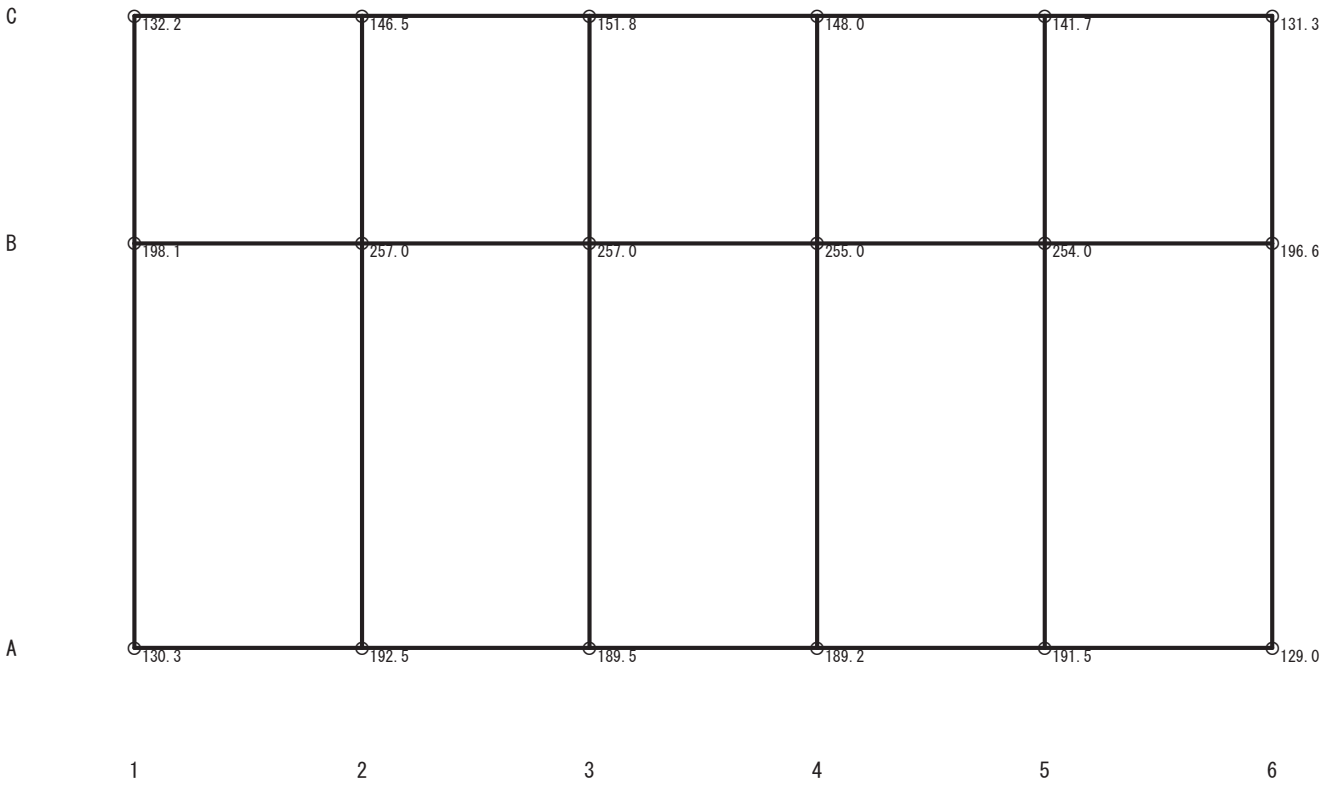

10F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	456.85	(13.9)	456.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	587.25	(17.8)	587.25	0.00	(100.0)	(0.0)
4	592.20	(18.0)	592.20	0.00	(100.0)	(0.0)
3	598.40	(18.2)	598.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	596.00	(18.1)	596.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	460.60	(14.0)	460.60	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3291.29	(100.0)	3291.29	0.00	(100.0)	(0.0)

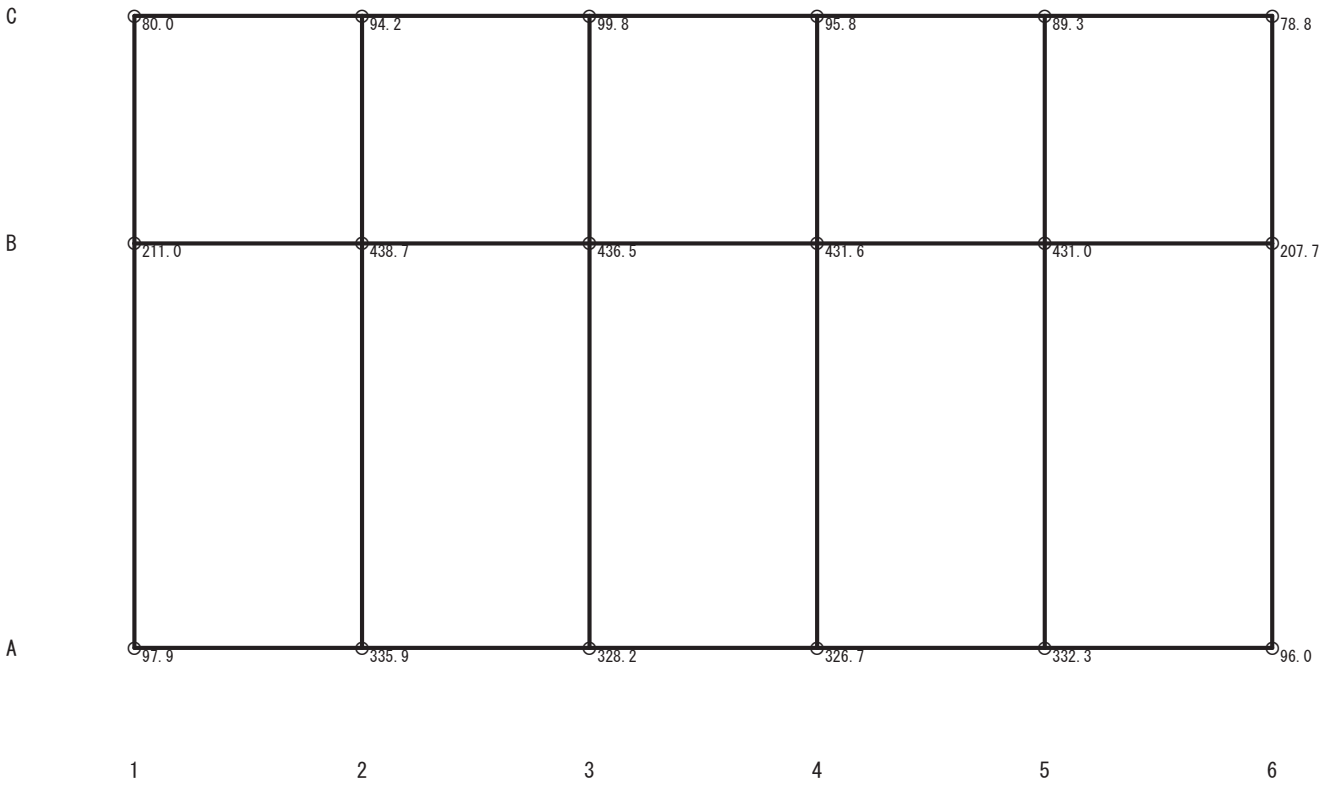

9F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	382.53	(9.1)	382.53	0.00	(100.0)	(0.0)
5	852.58	(20.2)	852.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	854.13	(20.3)	854.13	0.00	(100.0)	(0.0)
3	864.50	(20.5)	864.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	868.85	(20.6)	868.85	0.00	(100.0)	(0.0)
1	388.90	(9.2)	388.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4211.48	(100.0)	4211.48	0.00	(100.0)	(0.0)

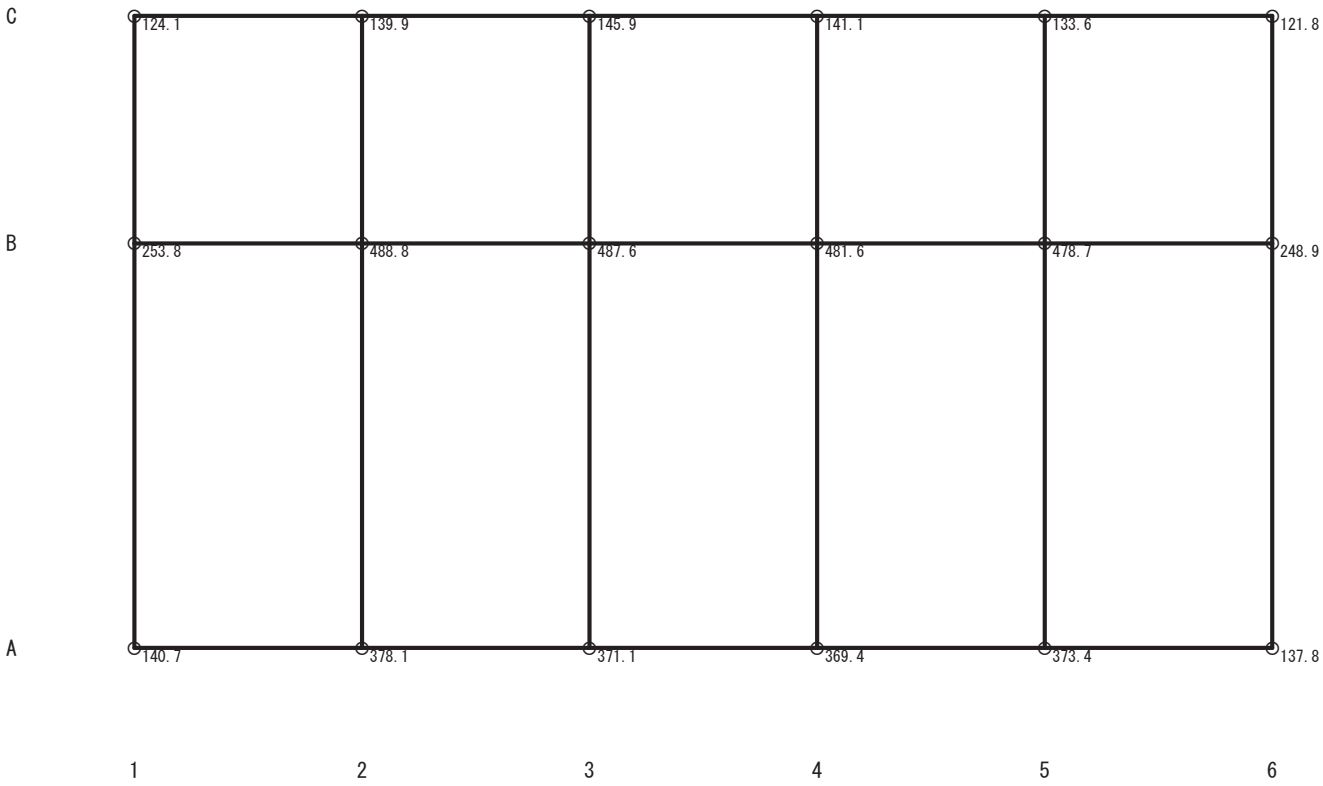

8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	508.48	(10.1)	508.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	985.72	(19.7)	985.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	992.09	(19.8)	992.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1004.64	(20.0)	1004.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1006.81	(20.1)	1006.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	518.59	(10.3)	518.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5016.32	(100.0)	5016.32	0.00	(100.0)	(0.0)

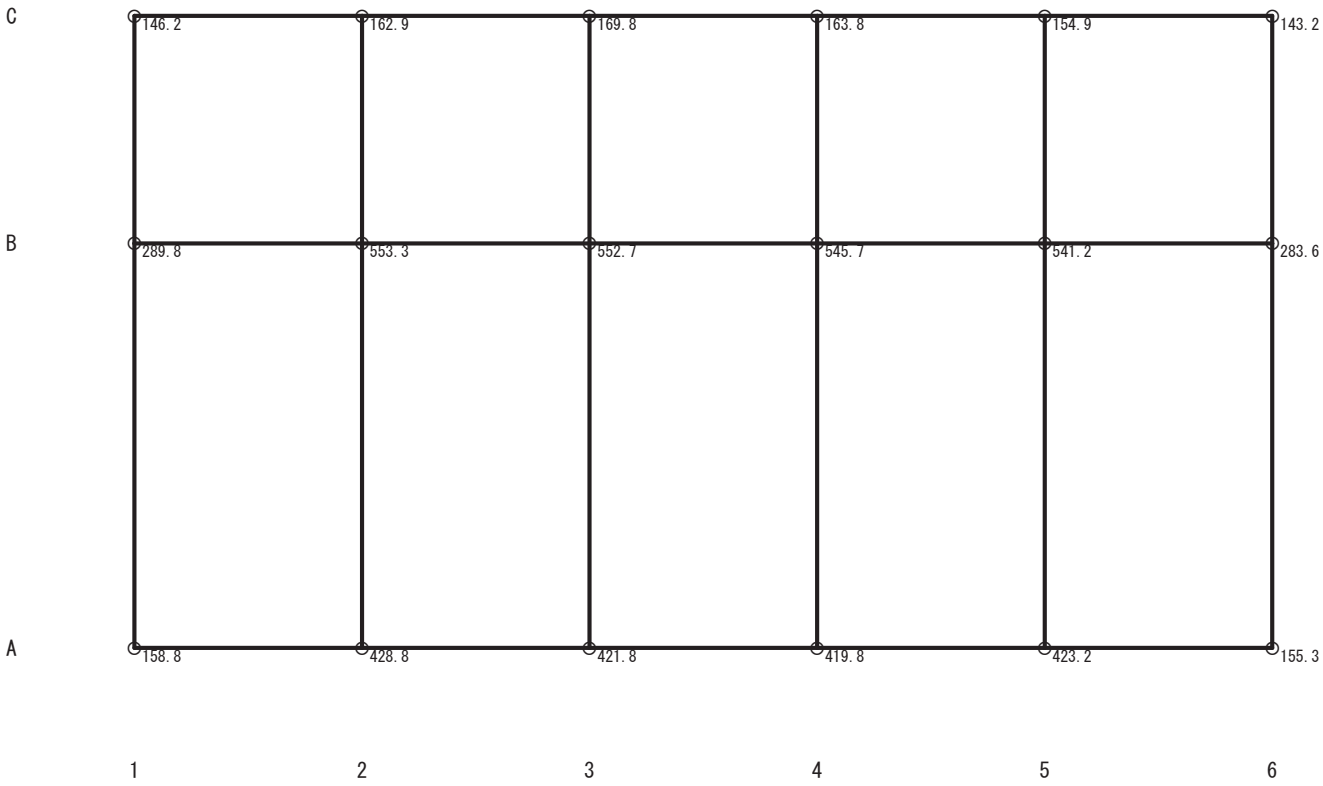

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	582.16	(10.2)	582.16	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1119.22	(19.6)	1119.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1129.30	(19.8)	1129.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1144.32	(20.0)	1144.32	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1144.93	(20.0)	1144.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	594.90	(10.4)	594.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5714.83	(100.0)	5714.83	0.00	(100.0)	(0.0)

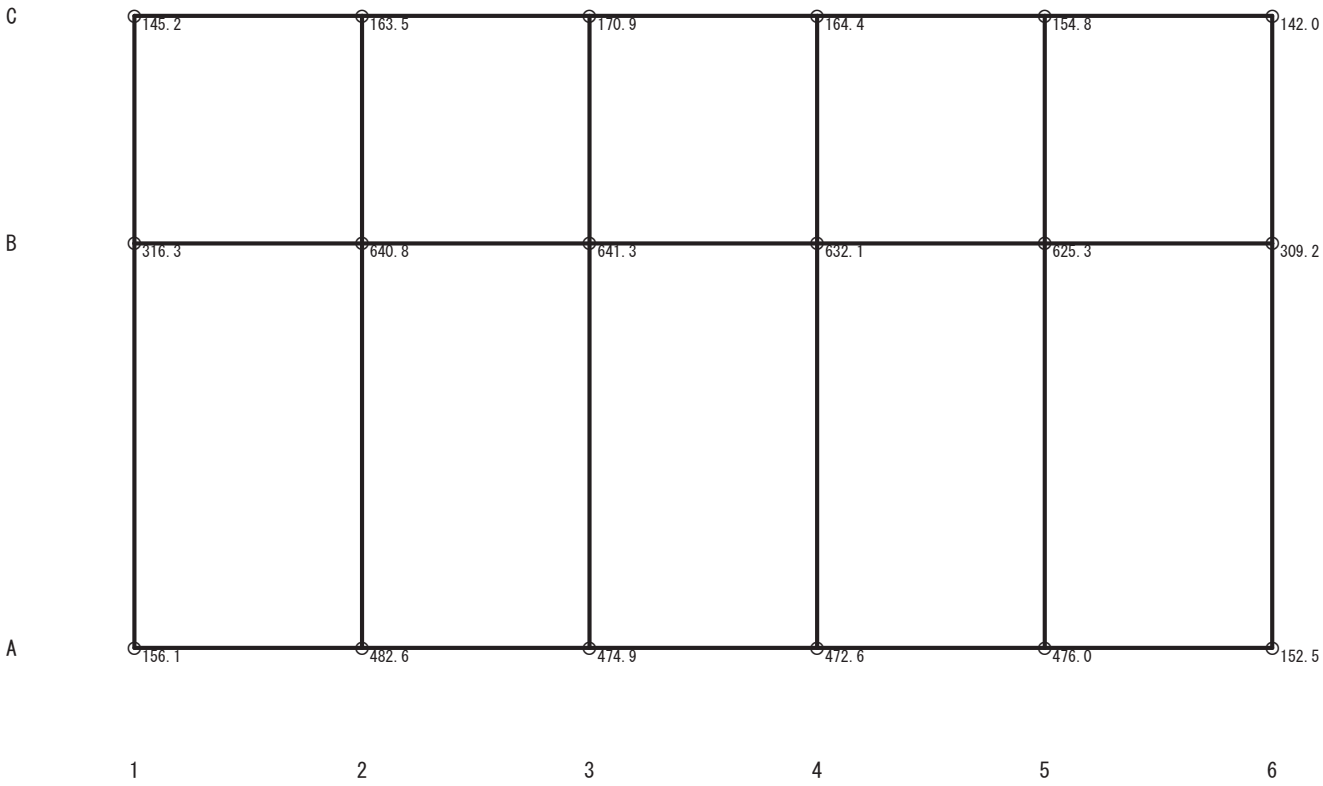

6F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	603.67	(9.6)	603.67	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1256.06	(19.9)	1256.06	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1269.09	(20.1)	1269.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1287.11	(20.4)	1287.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1286.83	(20.4)	1286.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	617.67	(9.8)	617.67	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6320.43	(100.0)	6320.43	0.00	(100.0)	(0.0)

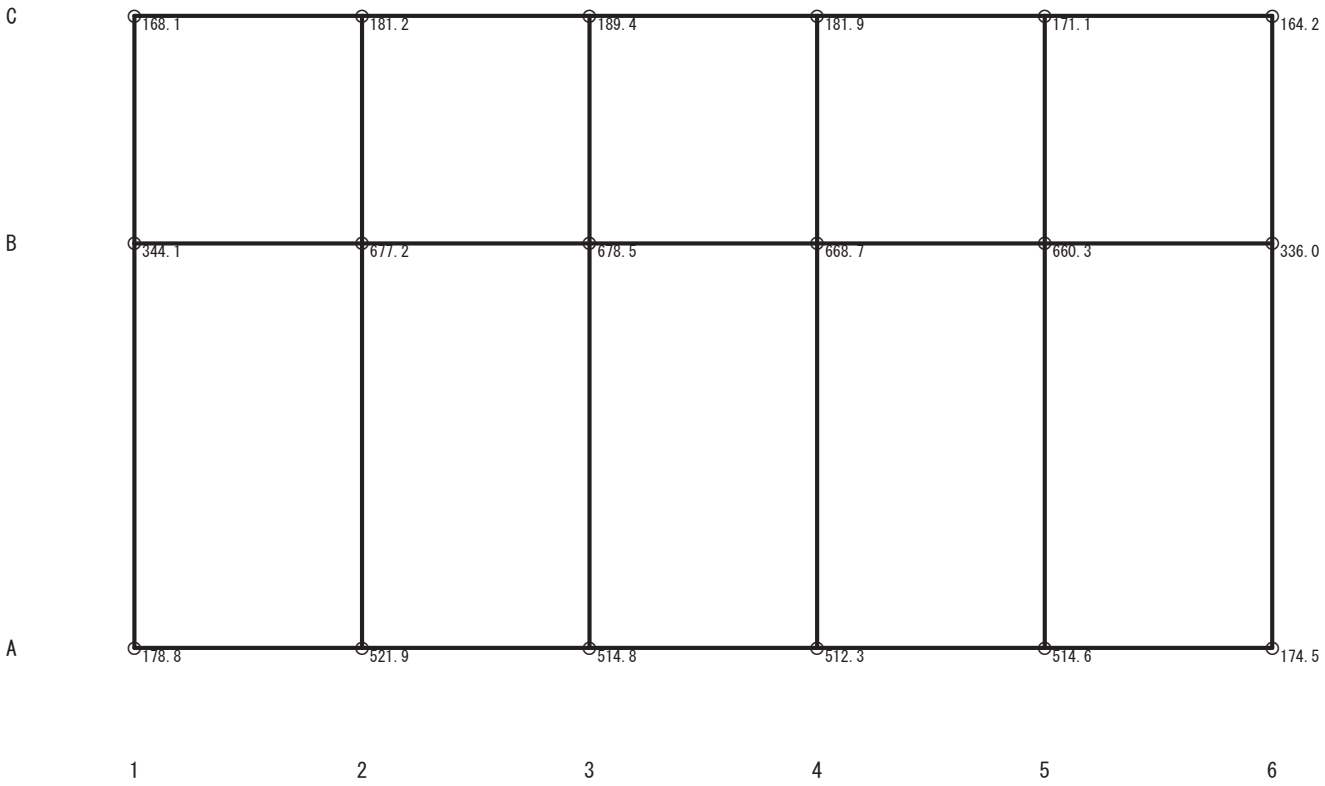

5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	674.63	(9.9)	674.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1346.03	(19.7)	1346.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1362.86	(19.9)	1362.86	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1382.70	(20.2)	1382.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1380.25	(20.2)	1380.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	690.96	(10.1)	690.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6837.42	(100.0)	6837.42	0.00	(100.0)	(0.0)

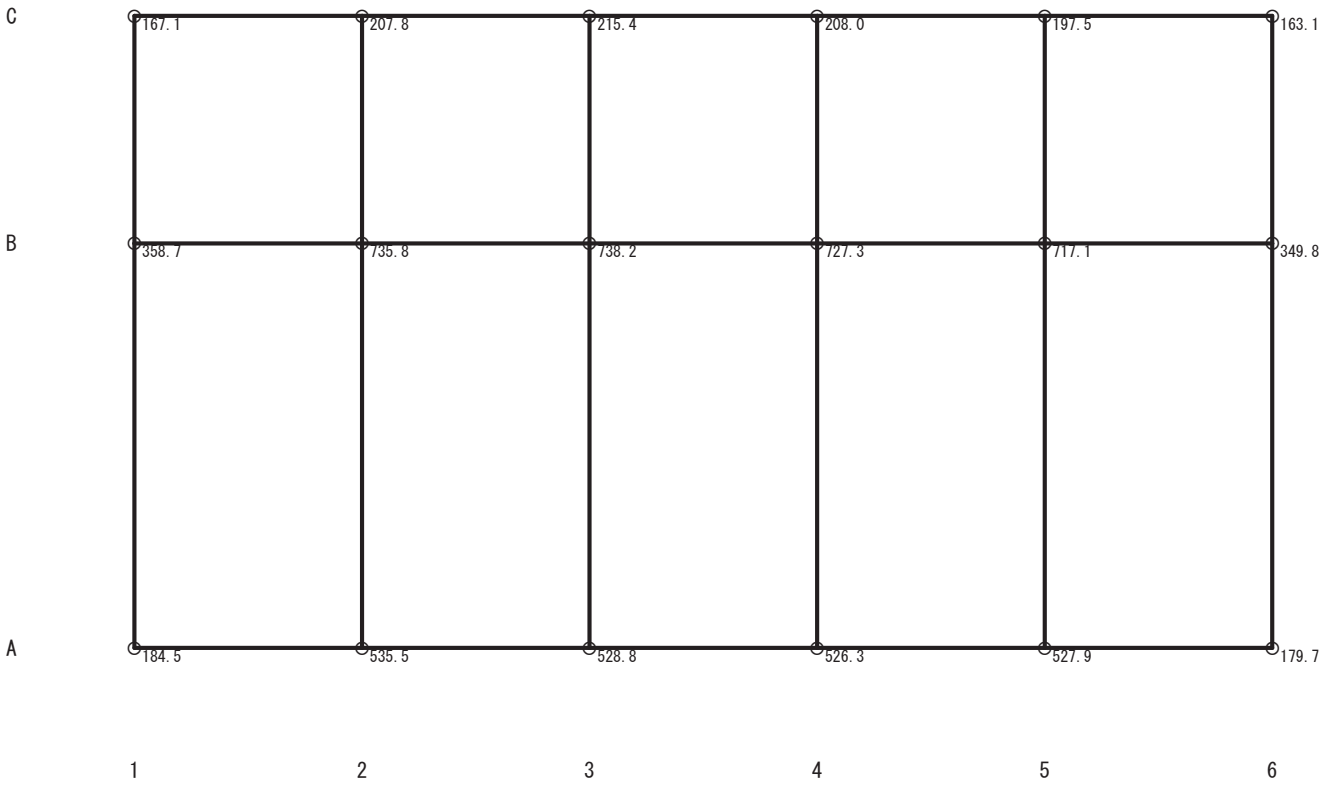

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	692.61	(9.5)	692.61	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1442.45	(19.8)	1442.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.61	(20.1)	1461.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1482.42	(20.4)	1482.42	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1479.10	(20.3)	1479.10	0.00	(100.0)	(0.0)
1	710.29	(9.8)	710.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7268.48	(100.0)	7268.48	0.00	(100.0)	(0.0)

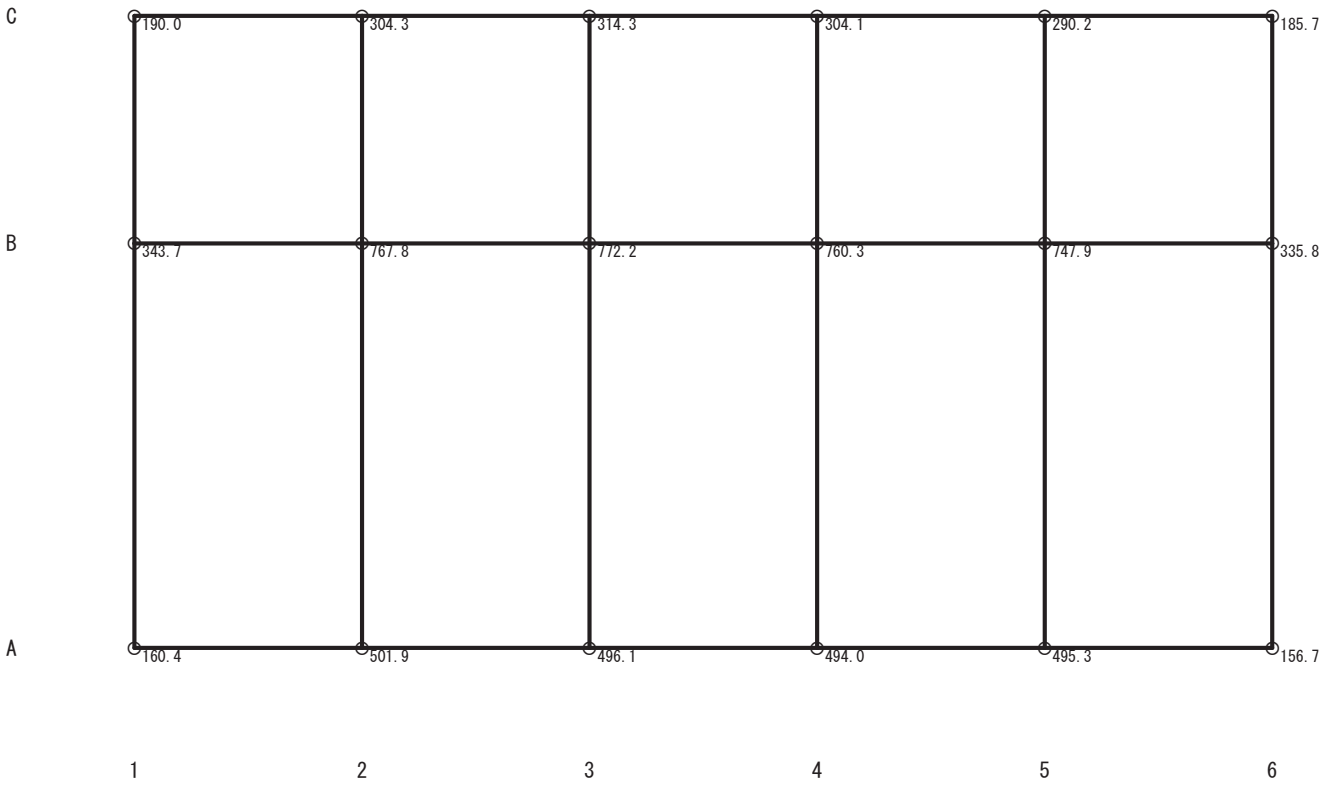

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	678.17	(8.9)	678.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1533.40	(20.1)	1533.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1558.44	(20.5)	1558.44	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1582.59	(20.8)	1582.59	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1573.91	(20.7)	1573.91	0.00	(100.0)	(0.0)
1	694.17	(9.1)	694.17	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7620.66	(100.0)	7620.66	0.00	(100.0)	(0.0)

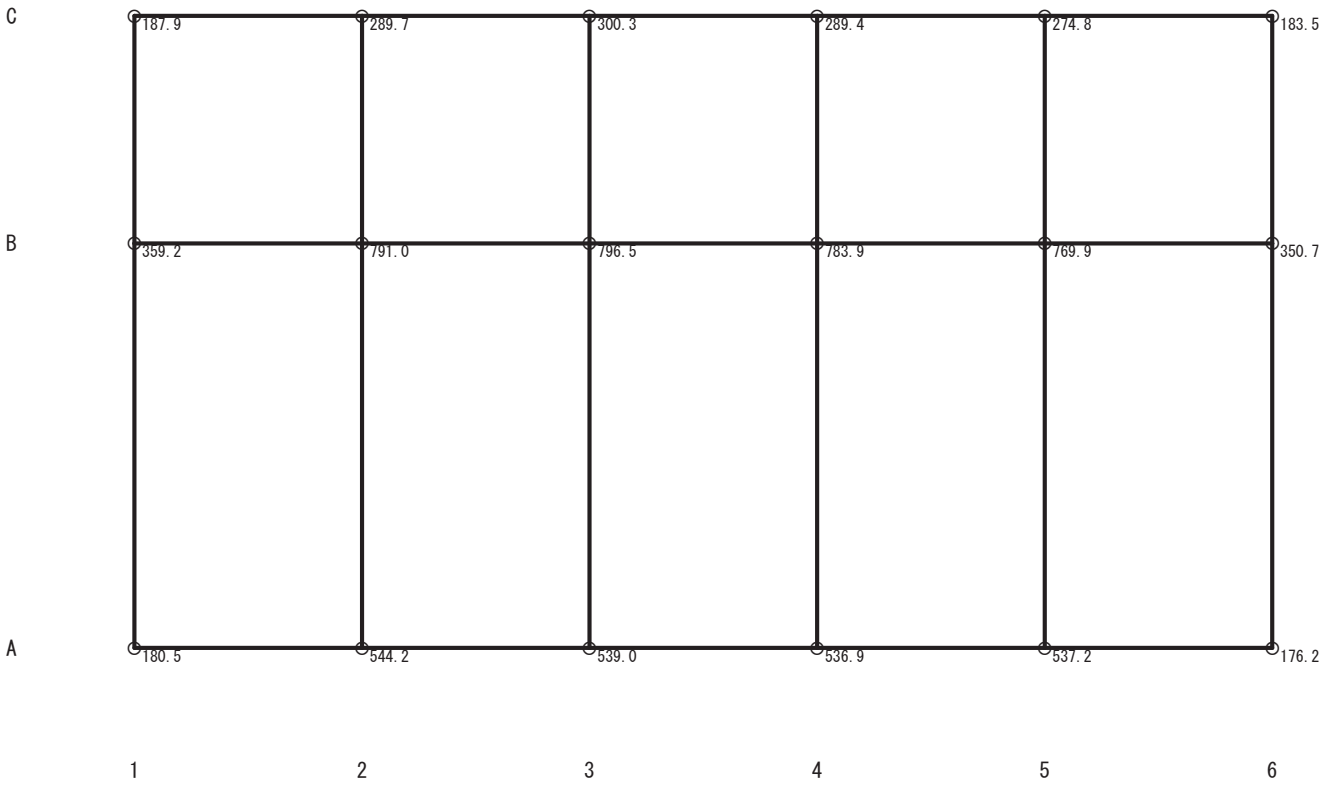

2F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	710.42	(9.0)	710.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1581.95	(20.0)	1581.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1610.25	(20.4)	1610.25	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1635.74	(20.7)	1635.74	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1624.94	(20.6)	1624.94	0.00	(100.0)	(0.0)
1	727.58	(9.2)	727.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7890.87	(100.0)	7890.87	0.00	(100.0)	(0.0)

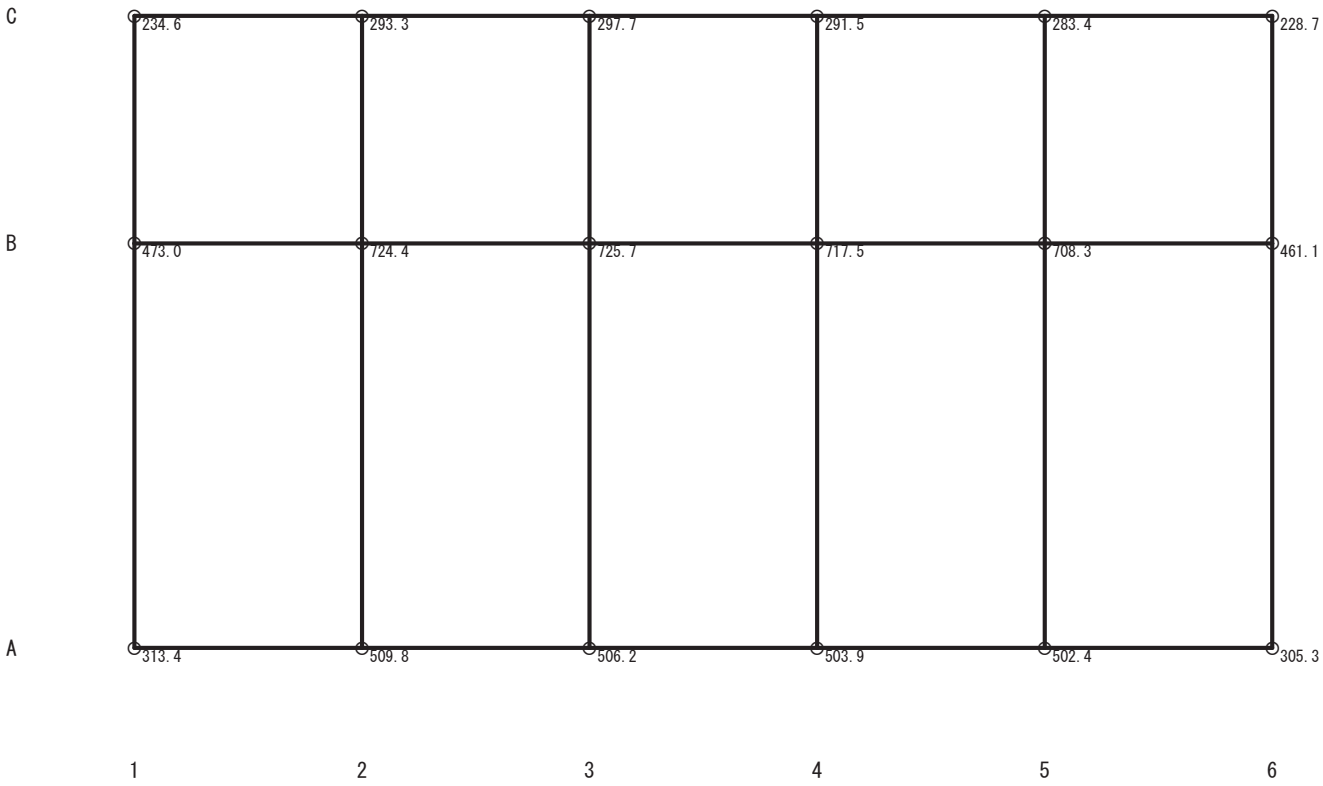

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	995.03	(12.3)	995.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1494.14	(18.5)	1494.14	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1512.90	(18.7)	1512.90	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1529.67	(18.9)	1529.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1527.50	(18.9)	1527.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1020.97	(12.6)	1020.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8080.21	(100.0)	8080.21	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2237.23	2237.23	(100.0)	0.00	(0.0)	2237.23	0.00	2237.23
10F	3291.29	3291.29	(100.0)	0.00	(0.0)	3291.29	0.00	3291.29
9F	4211.48	4211.48	(100.0)	0.00	(0.0)	4211.48	0.00	4211.48
8F	5016.32	5016.32	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.32	0.00	5016.32
7F	5714.83	5714.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5714.83	0.00	5714.83
6F	6320.43	6320.43	(100.0)	0.00	(0.0)	6320.43	0.00	6320.43
5F	6837.42	6837.42	(100.0)	0.00	(0.0)	6837.42	0.00	6837.42
4F	7268.48	7268.48	(100.0)	0.00	(0.0)	7268.48	0.00	7268.48
3F	7620.66	7620.66	(100.0)	0.00	(0.0)	7620.66	0.00	7620.66
2F	7890.87	7890.87	(100.0)	0.00	(0.0)	7890.87	0.00	7890.87
1F	8080.21	8080.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8080.21	0.00	8080.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1074	400.0	1/361
10F	A	1	1.4867	400.0	1/269
9F	A	1	1.2056	400.0	1/331
8F	A	1	1.3724	400.0	1/291
7F	A	1	1.5220	400.0	1/262
6F	A	1	1.5450	400.0	1/258
5F	A	1	1.6295	400.0	1/245
4F	A	1	1.6569	400.0	1/241
3F	A	1	1.5710	400.0	1/254

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
2F	A	1	1.5111	400.0	1/264
1F	A	1	1.0143	400.0	1/394

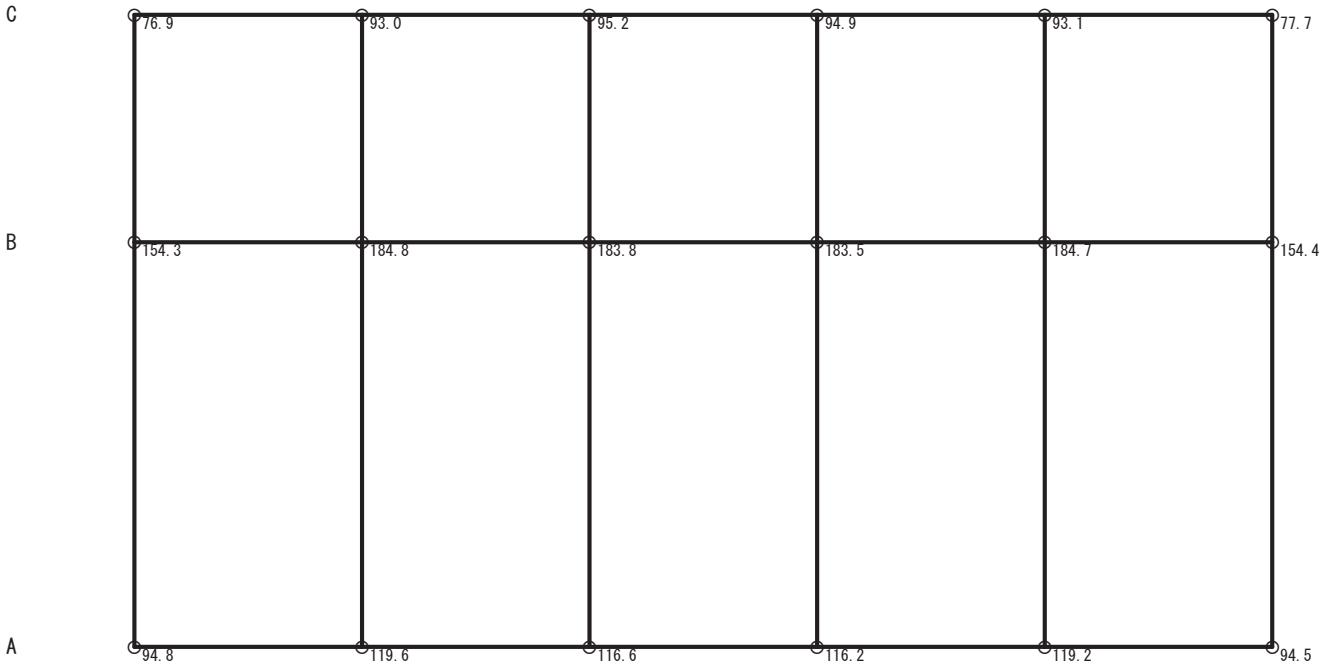

11F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	326.58	(14.6)	326.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	396.99	(17.7)	396.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	394.66	(17.6)	394.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	395.64	(17.7)	395.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	397.37	(17.8)	397.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	325.99	(14.6)	325.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2237.23	(100.0)	2237.23	0.00	(100.0)	(0.0)

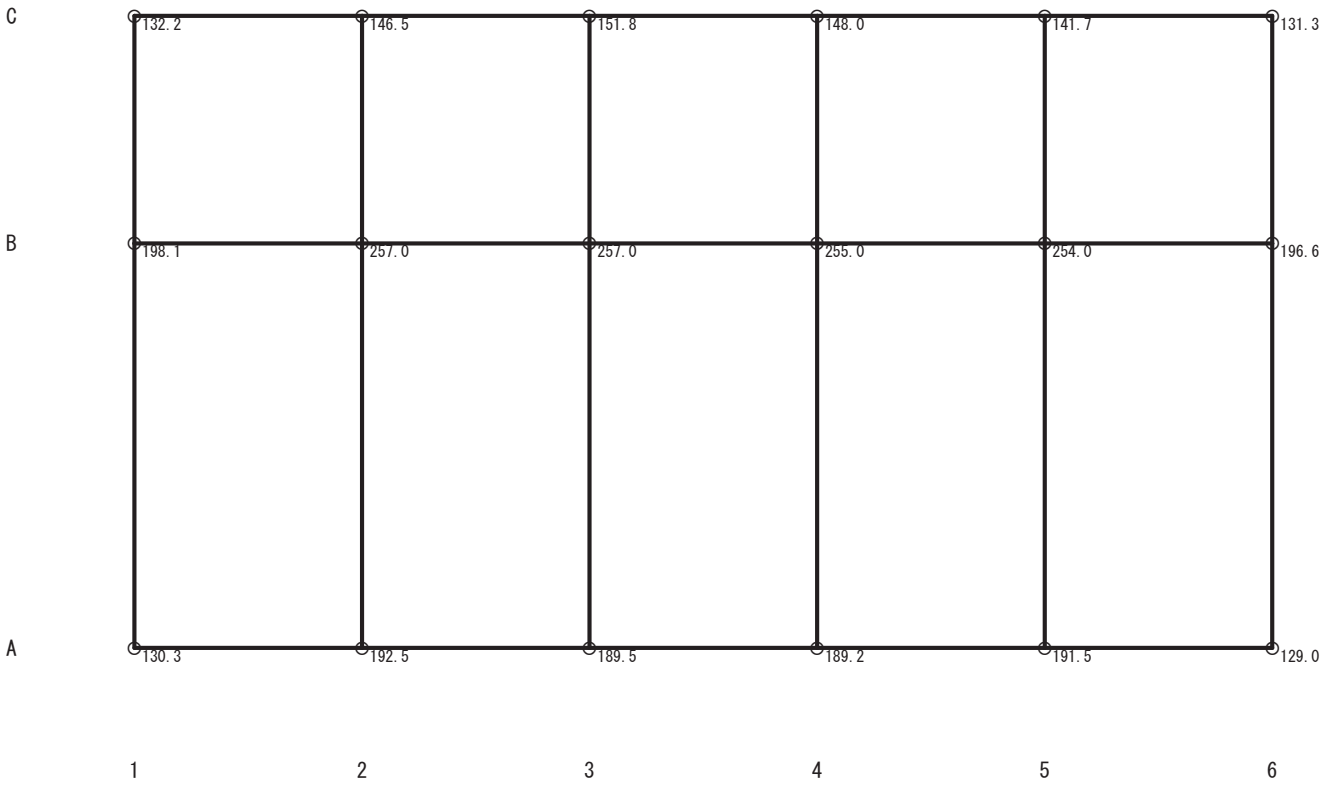

10F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	456.85	(13.9)	456.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	587.25	(17.8)	587.25	0.00	(100.0)	(0.0)
4	592.20	(18.0)	592.20	0.00	(100.0)	(0.0)
3	598.40	(18.2)	598.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	596.00	(18.1)	596.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	460.60	(14.0)	460.60	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3291.29	(100.0)	3291.29	0.00	(100.0)	(0.0)

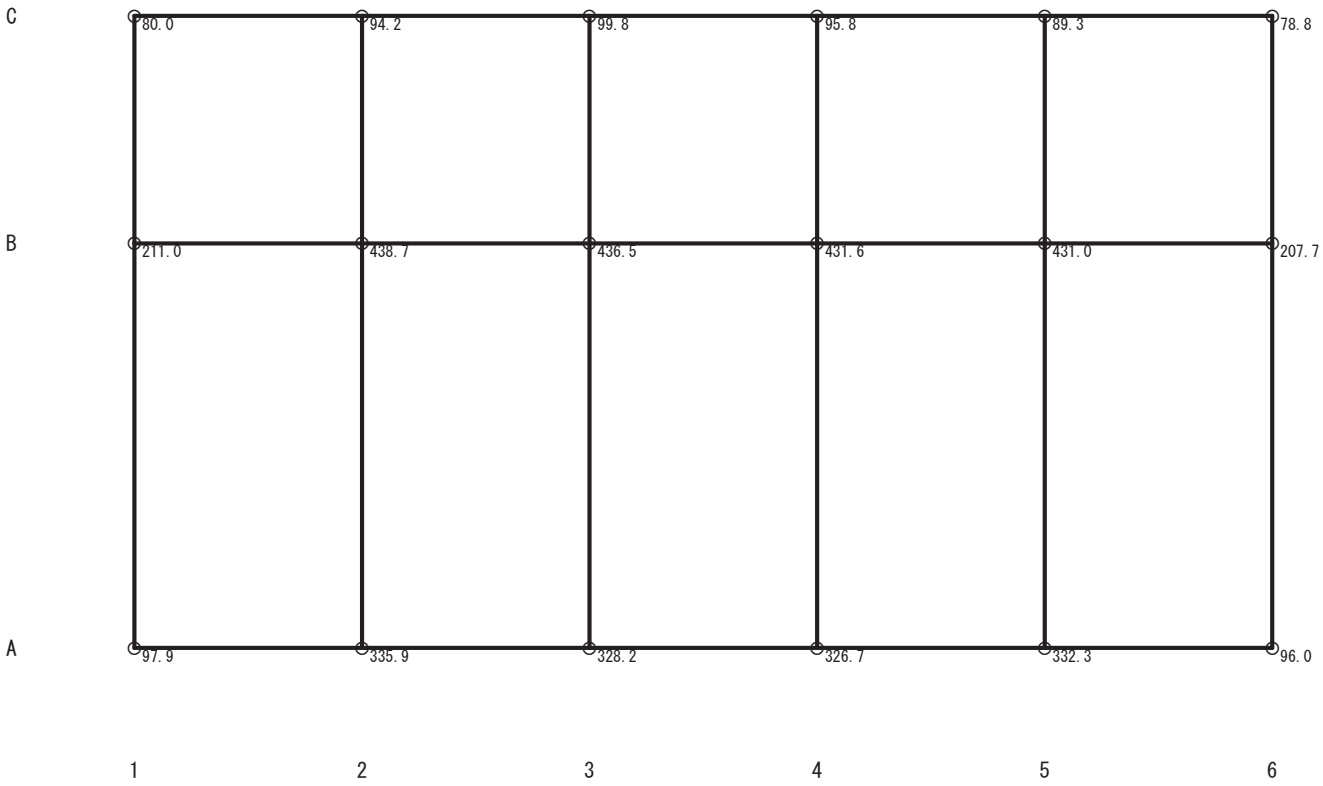

9F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	382.53	(9.1)	382.53	0.00	(100.0)	(0.0)
5	852.58	(20.2)	852.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	854.13	(20.3)	854.13	0.00	(100.0)	(0.0)
3	864.50	(20.5)	864.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	868.85	(20.6)	868.85	0.00	(100.0)	(0.0)
1	388.90	(9.2)	388.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4211.48	(100.0)	4211.48	0.00	(100.0)	(0.0)

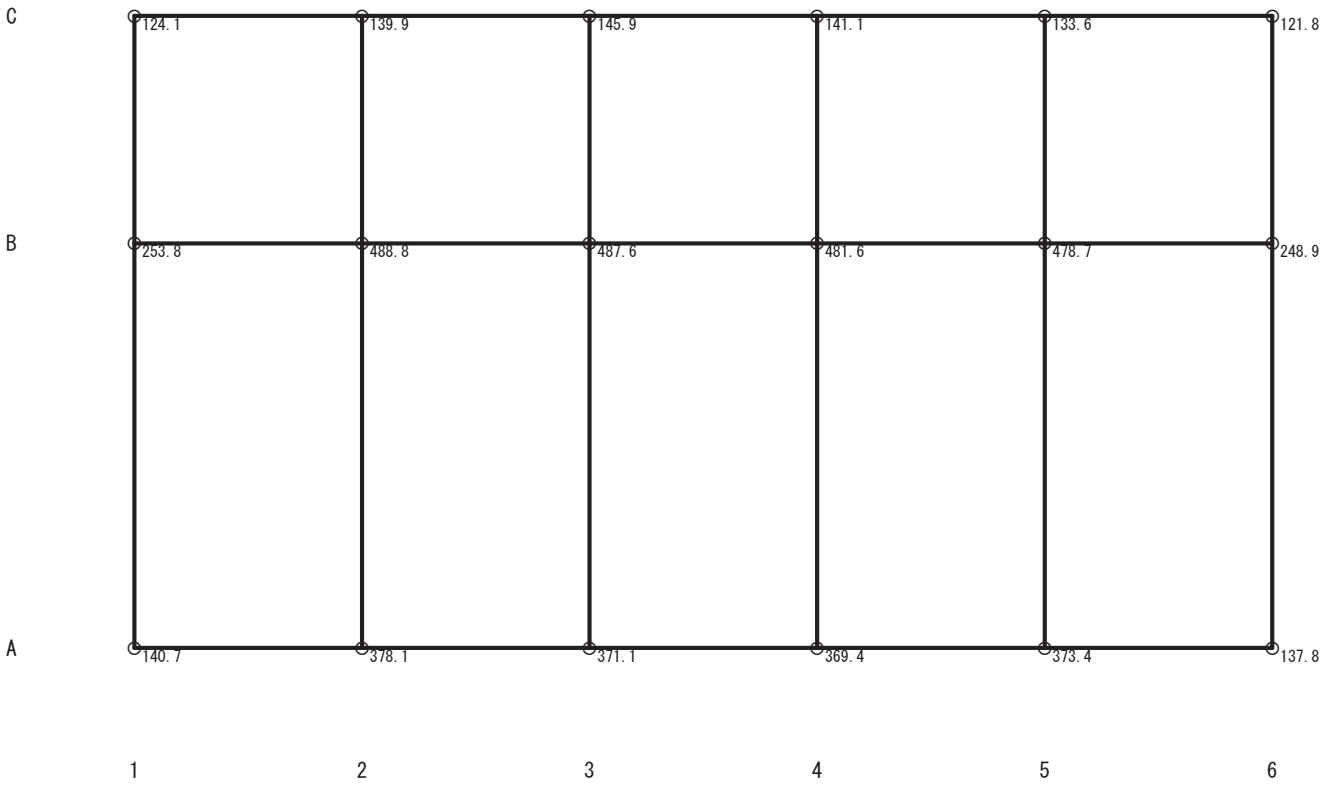

8F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	508.48	(10.1)	508.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	985.72	(19.7)	985.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	992.09	(19.8)	992.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1004.64	(20.0)	1004.64	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1006.81	(20.1)	1006.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	518.59	(10.3)	518.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5016.32	(100.0)	5016.32	0.00	(100.0)	(0.0)

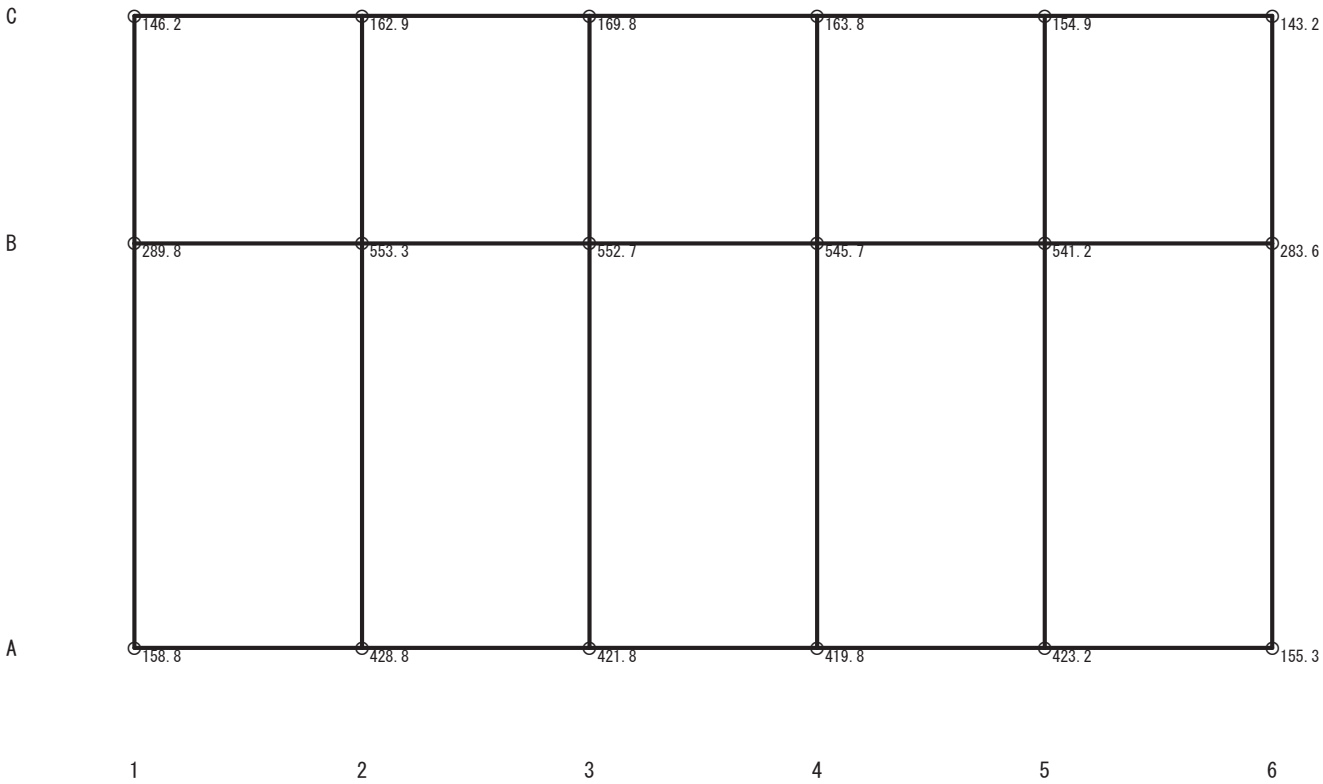

7F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	582.16	(10.2)	582.16	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1119.22	(19.6)	1119.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1129.30	(19.8)	1129.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1144.32	(20.0)	1144.32	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1144.93	(20.0)	1144.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	594.90	(10.4)	594.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5714.83	(100.0)	5714.83	0.00	(100.0)	(0.0)

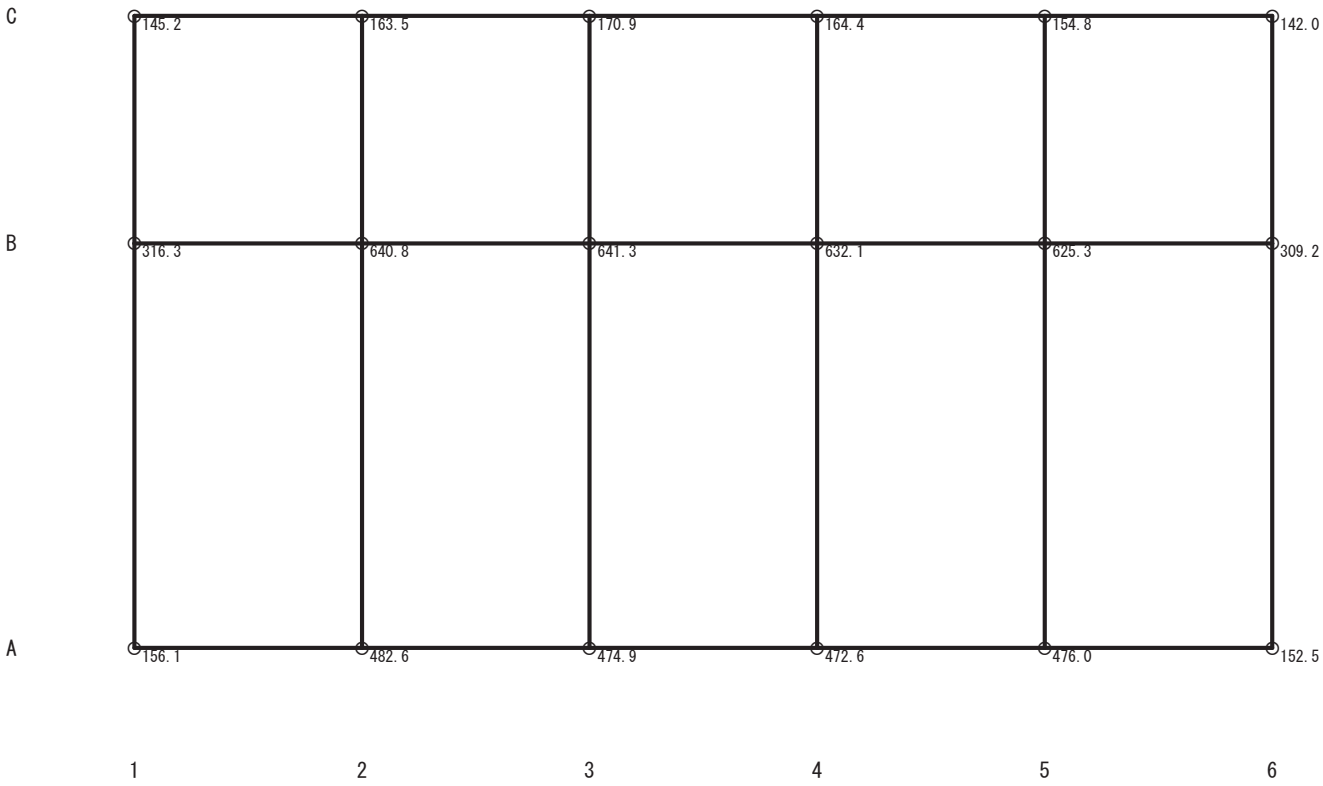

6F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	603.67	(9.6)	603.67	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1256.06	(19.9)	1256.06	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1269.09	(20.1)	1269.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1287.11	(20.4)	1287.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1286.83	(20.4)	1286.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	617.67	(9.8)	617.67	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6320.43	(100.0)	6320.43	0.00	(100.0)	(0.0)

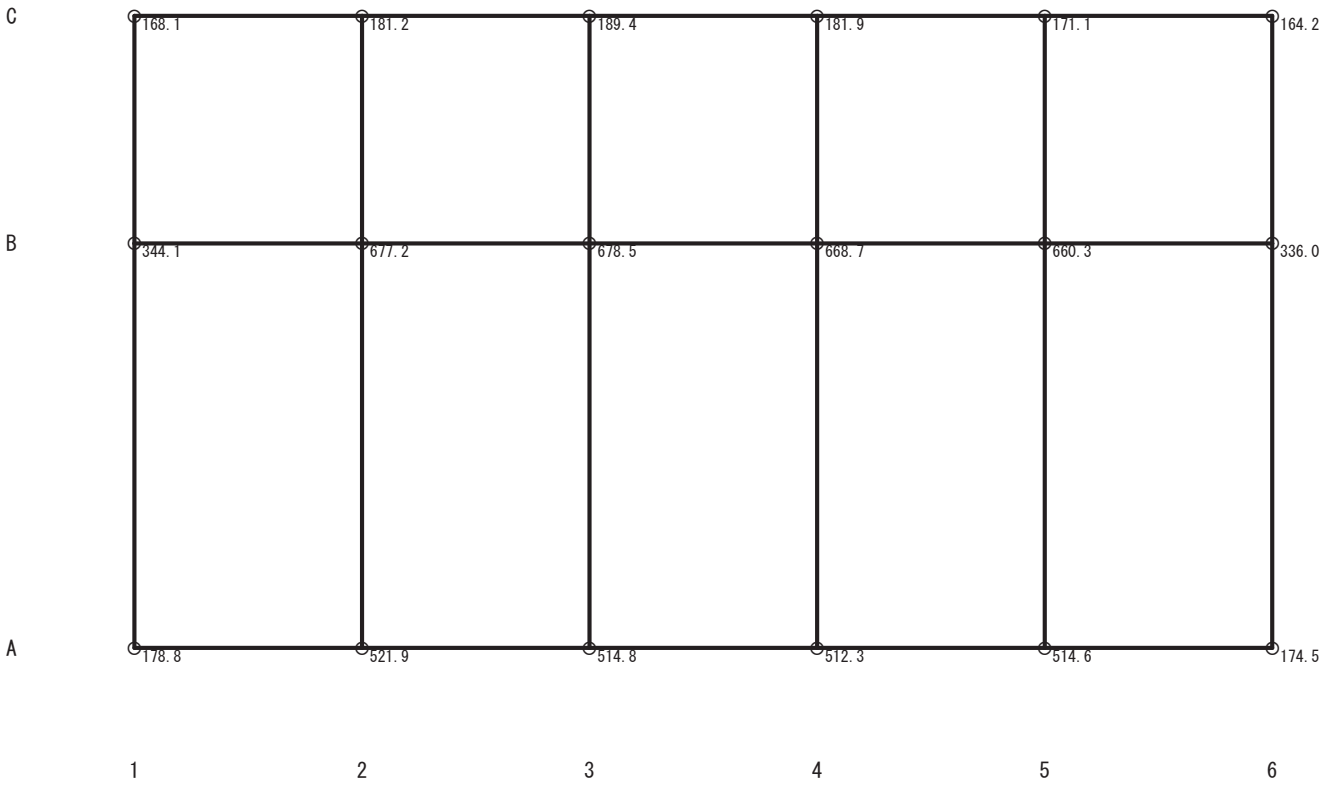

5F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	674.63	(9.9)	674.63	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1346.03	(19.7)	1346.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1362.86	(19.9)	1362.86	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1382.70	(20.2)	1382.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1380.25	(20.2)	1380.25	0.00	(100.0)	(0.0)
1	690.96	(10.1)	690.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6837.42	(100.0)	6837.42	0.00	(100.0)	(0.0)

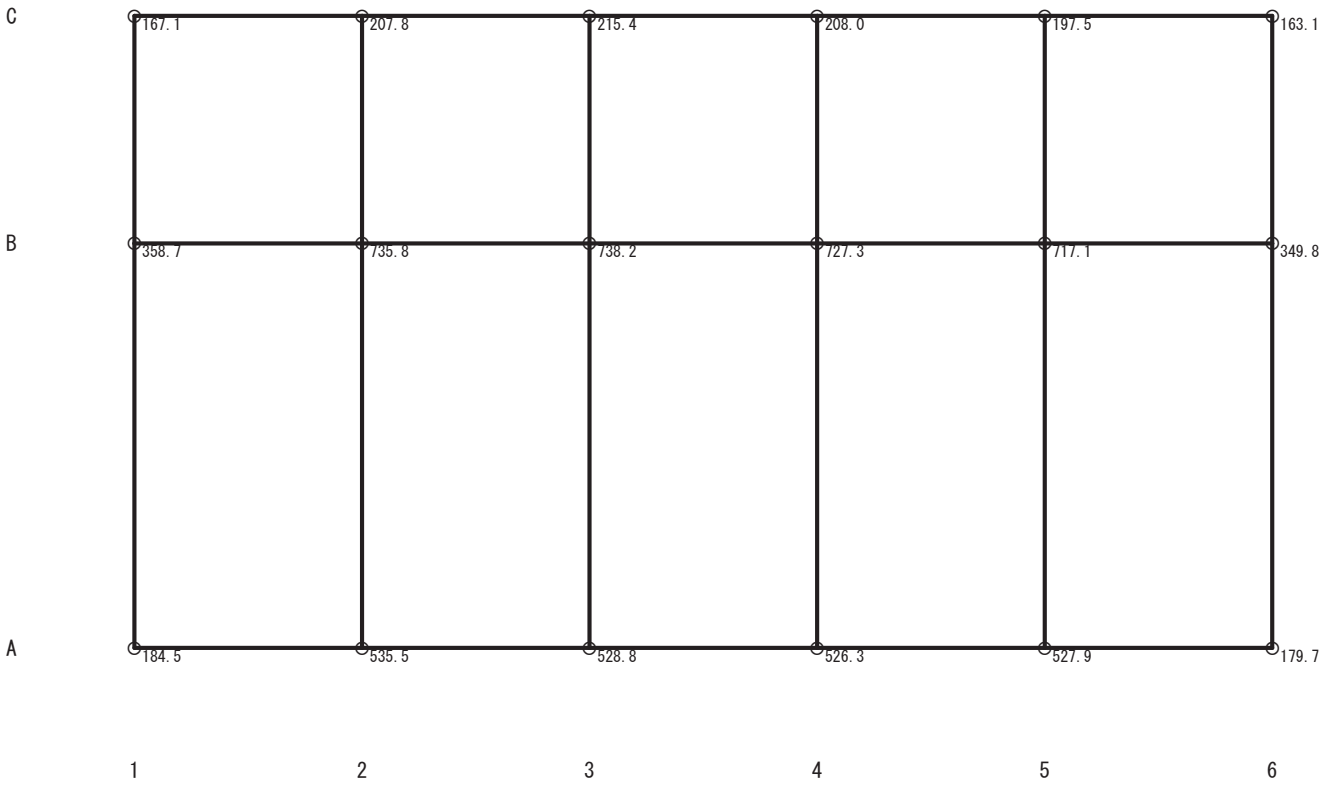

4F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	692.61	(9.5)	692.61	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1442.45	(19.8)	1442.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.61	(20.1)	1461.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1482.42	(20.4)	1482.42	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1479.10	(20.3)	1479.10	0.00	(100.0)	(0.0)
1	710.29	(9.8)	710.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7268.48	(100.0)	7268.48	0.00	(100.0)	(0.0)

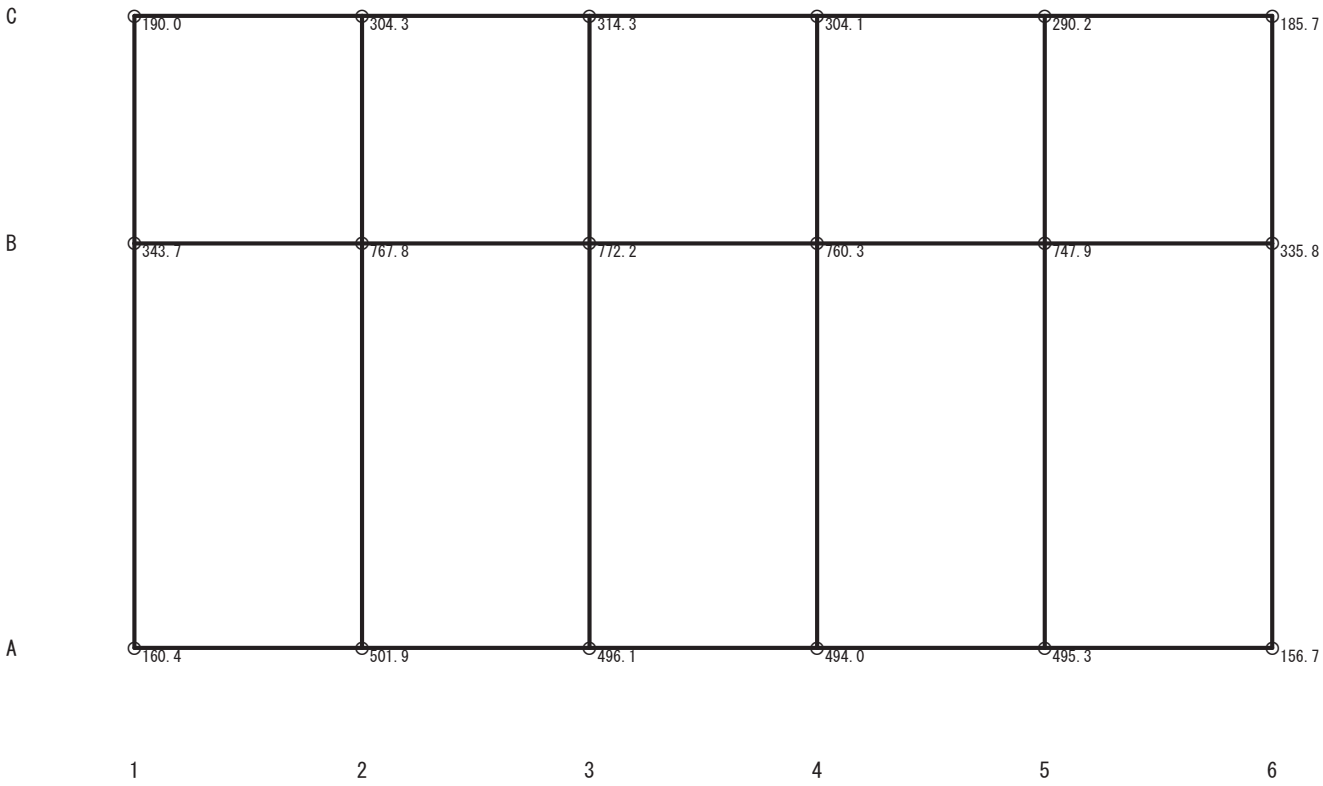

3F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	678.17	(8.9)	678.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1533.40	(20.1)	1533.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1558.44	(20.5)	1558.44	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1582.59	(20.8)	1582.59	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1573.91	(20.7)	1573.91	0.00	(100.0)	(0.0)
1	694.17	(9.1)	694.17	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7620.66	(100.0)	7620.66	0.00	(100.0)	(0.0)

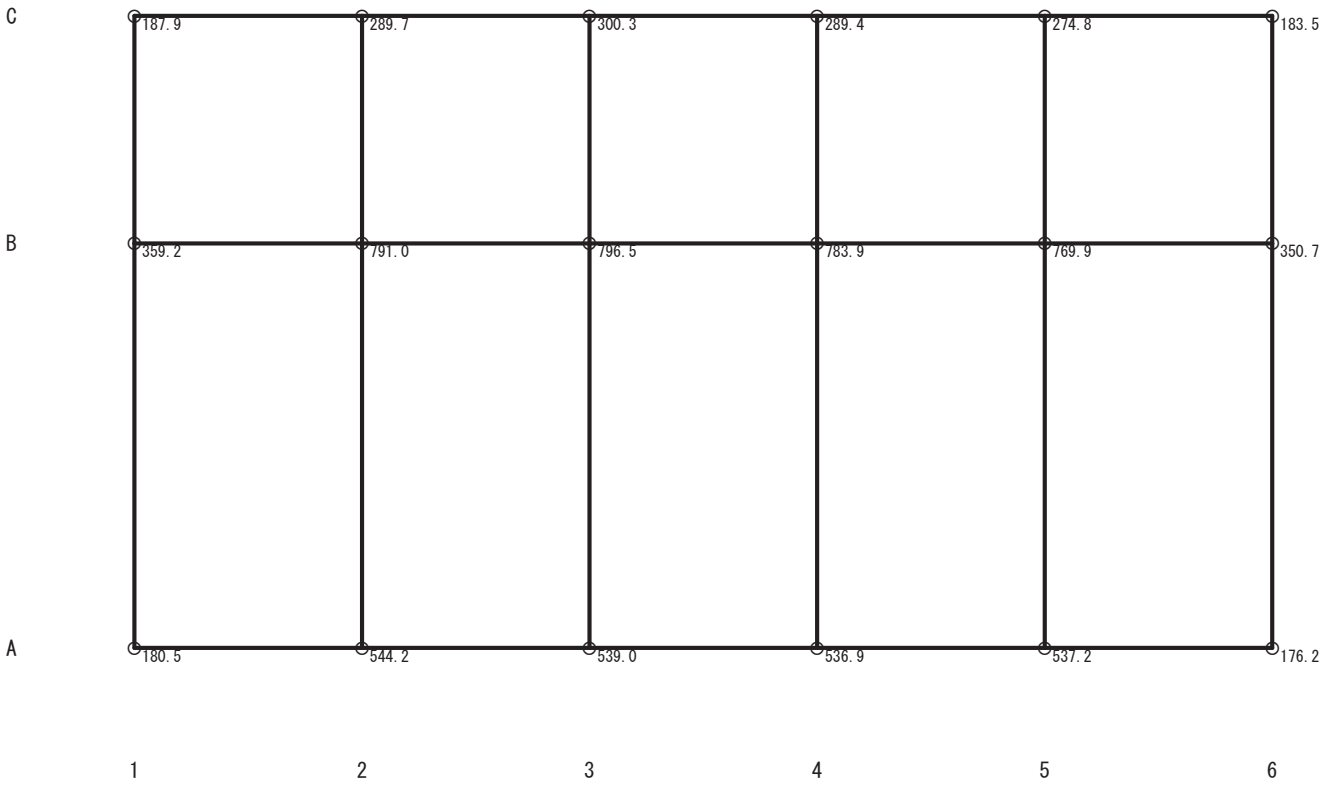

2F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	710.42	(9.0)	710.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1581.95	(20.0)	1581.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1610.25	(20.4)	1610.25	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1635.74	(20.7)	1635.74	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1624.94	(20.6)	1624.94	0.00	(100.0)	(0.0)
1	727.58	(9.2)	727.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7890.87	(100.0)	7890.87	0.00	(100.0)	(0.0)

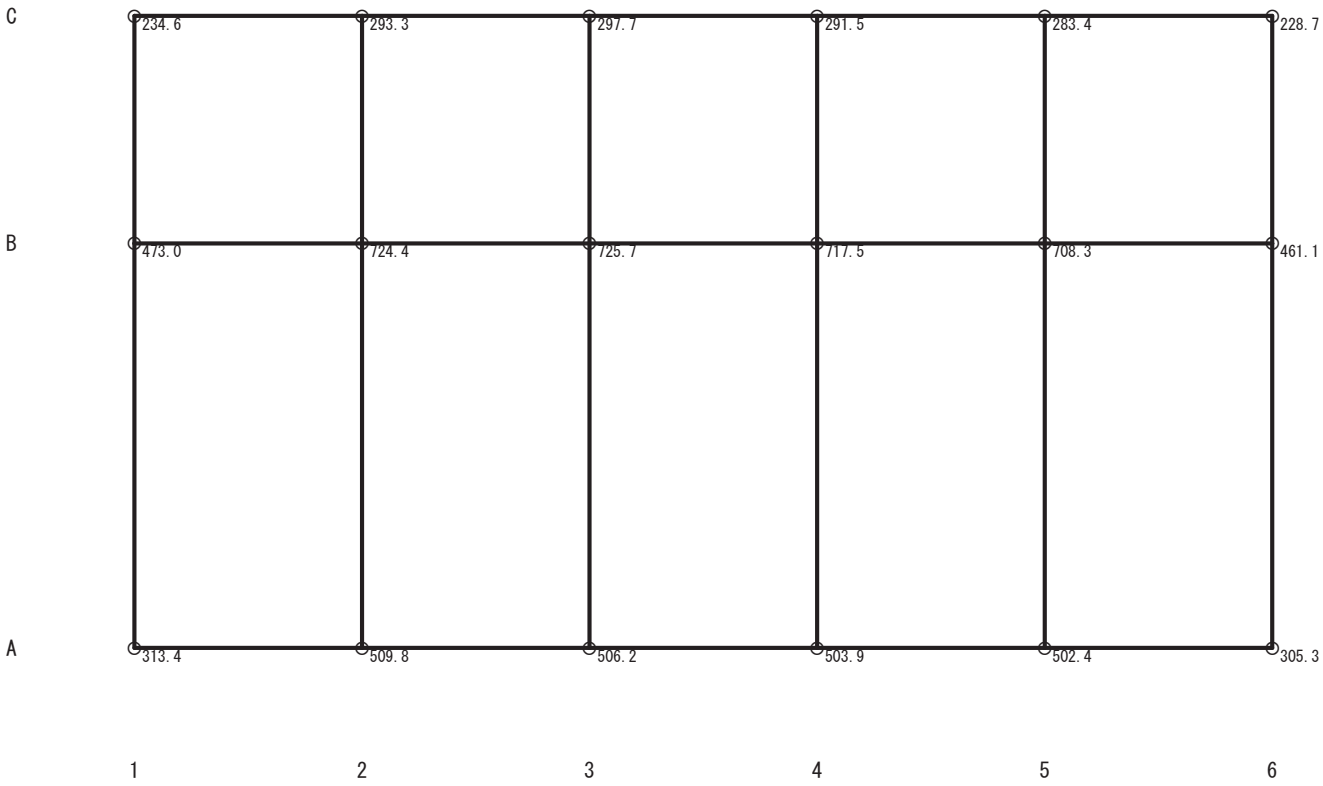

1F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	995.03	(12.3)	995.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1494.14	(18.5)	1494.14	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1512.90	(18.7)	1512.90	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1529.67	(18.9)	1529.67	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1527.50	(18.9)	1527.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1020.97	(12.6)	1020.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8080.21	(100.0)	8080.21	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2237.23	2237.23	(100.0)	0.00	(0.0)	2237.23	0.00	2237.23
10F	3291.29	3291.29	(100.0)	0.00	(0.0)	3291.29	0.00	3291.29
9F	4211.48	4211.48	(100.0)	0.00	(0.0)	4211.48	0.00	4211.48
8F	5016.32	5016.32	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.32	0.00	5016.32
7F	5714.83	5714.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5714.83	0.00	5714.83
6F	6320.43	6320.43	(100.0)	0.00	(0.0)	6320.43	0.00	6320.43
5F	6837.42	6837.42	(100.0)	0.00	(0.0)	6837.42	0.00	6837.42
4F	7268.48	7268.48	(100.0)	0.00	(0.0)	7268.48	0.00	7268.48
3F	7620.66	7620.66	(100.0)	0.00	(0.0)	7620.66	0.00	7620.66
2F	7890.87	7890.87	(100.0)	0.00	(0.0)	7890.87	0.00	7890.87
1F	8080.21	8080.21	(100.0)	0.00	(0.0)	8080.21	0.00	8080.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（負加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.1074	400.0	1/361
10F	A	1	1.4867	400.0	1/269
9F	A	1	1.2056	400.0	1/331
8F	A	1	1.3724	400.0	1/291
7F	A	1	1.5220	400.0	1/262
6F	A	1	1.5450	400.0	1/258
5F	A	1	1.6295	400.0	1/245
4F	A	1	1.6569	400.0	1/241
3F	A	1	1.5710	400.0	1/254

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
2F	A	1	1.5111	400.0	1/264
1F	A	1	1.0143	400.0	1/394

A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す

※ 正加力、負加力は同じ

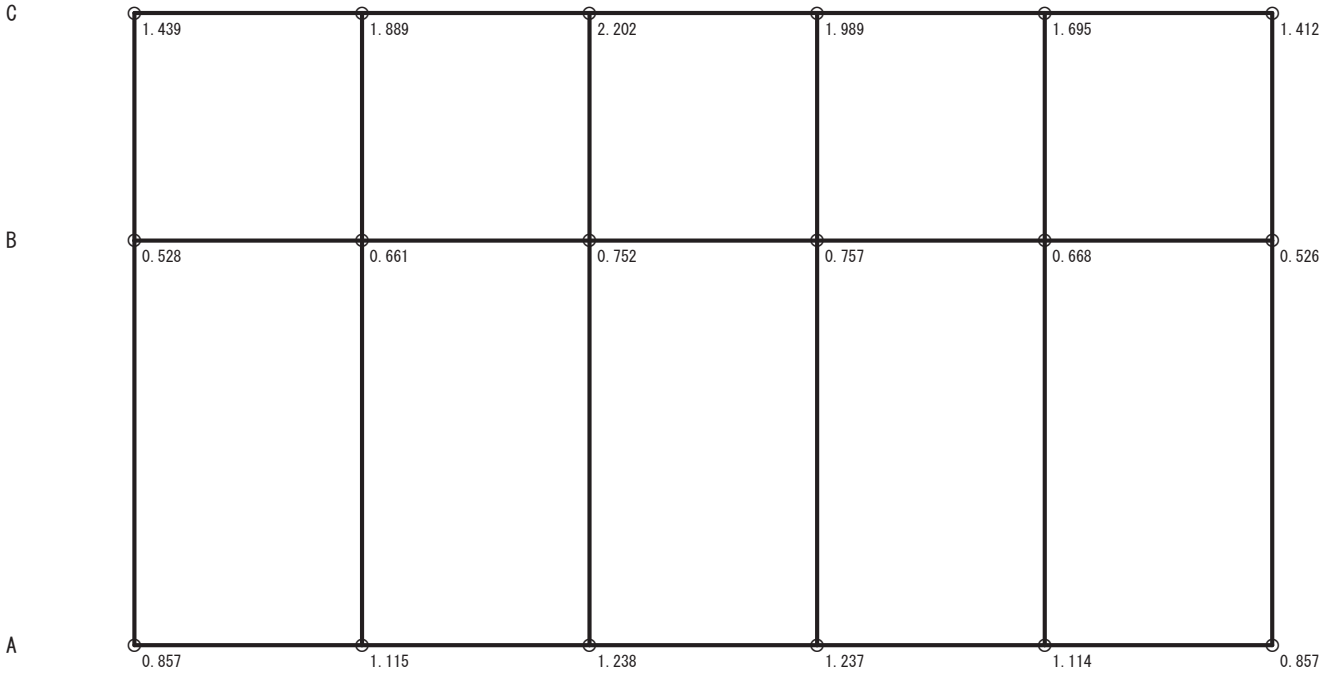

11F 階　<X-方向>　(S=1/239)

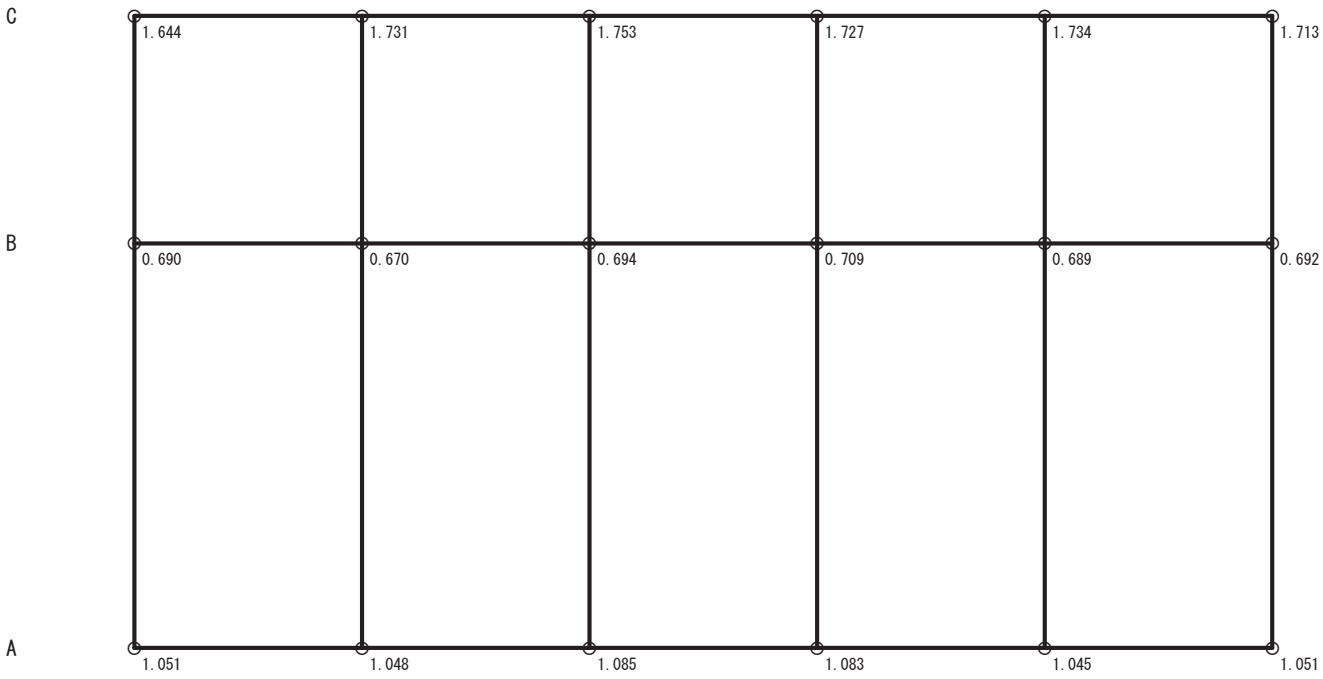

10F 階　<X-方向>　(S=1/239)

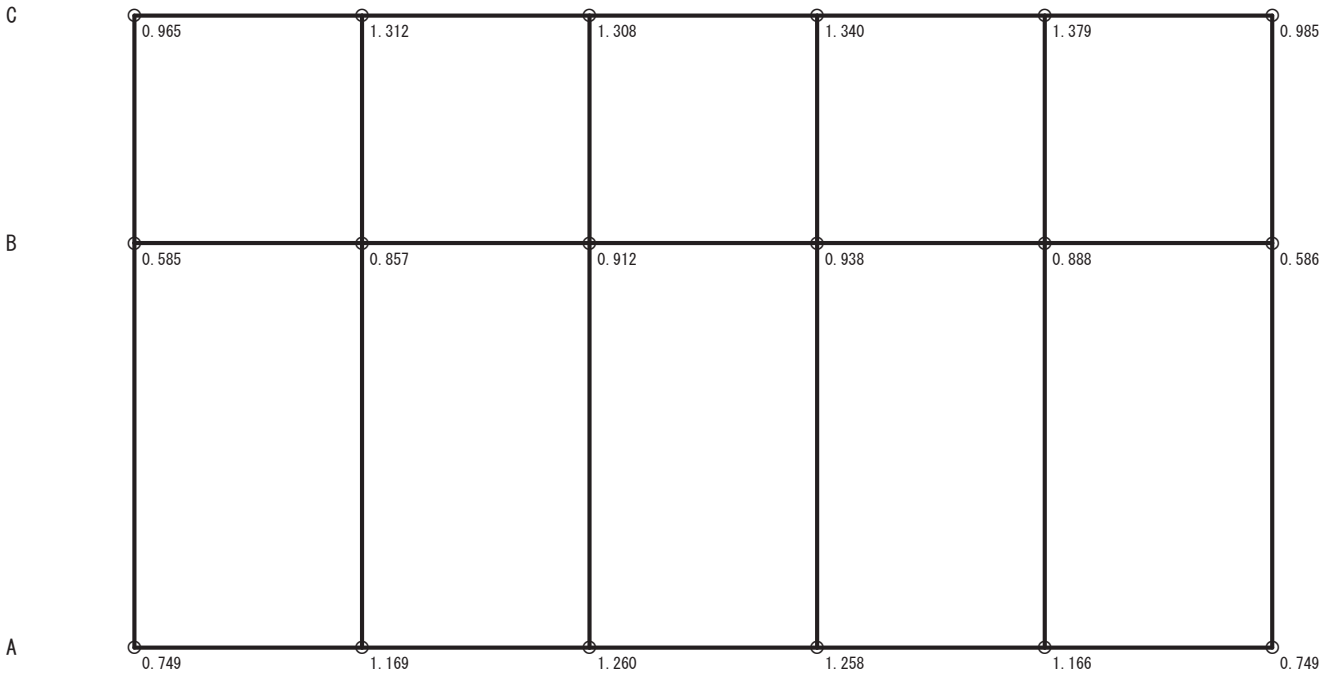

9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

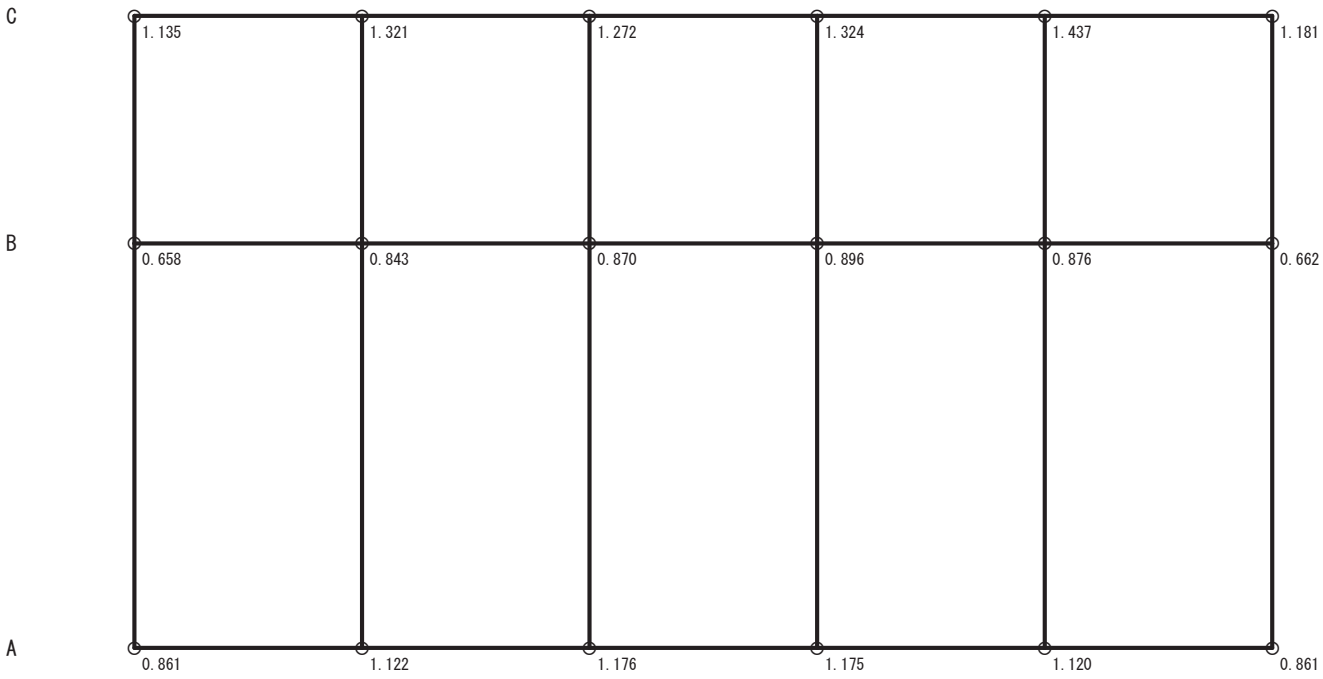

8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

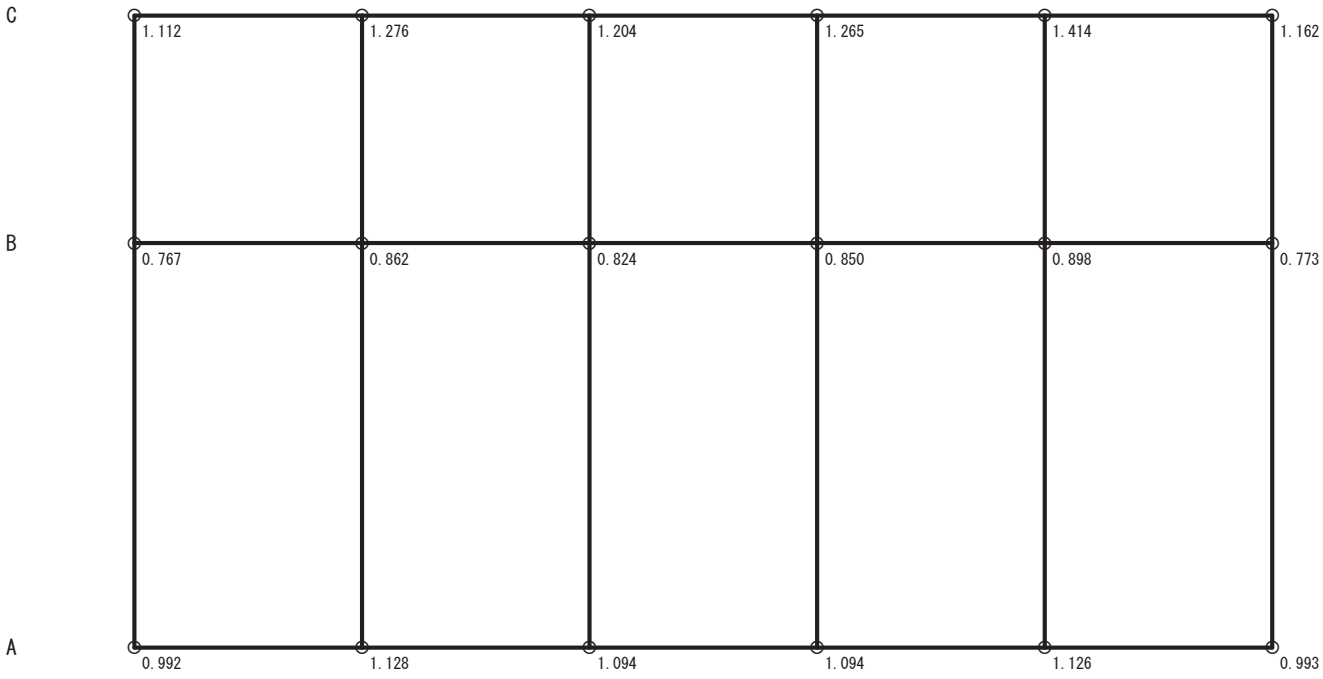

7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

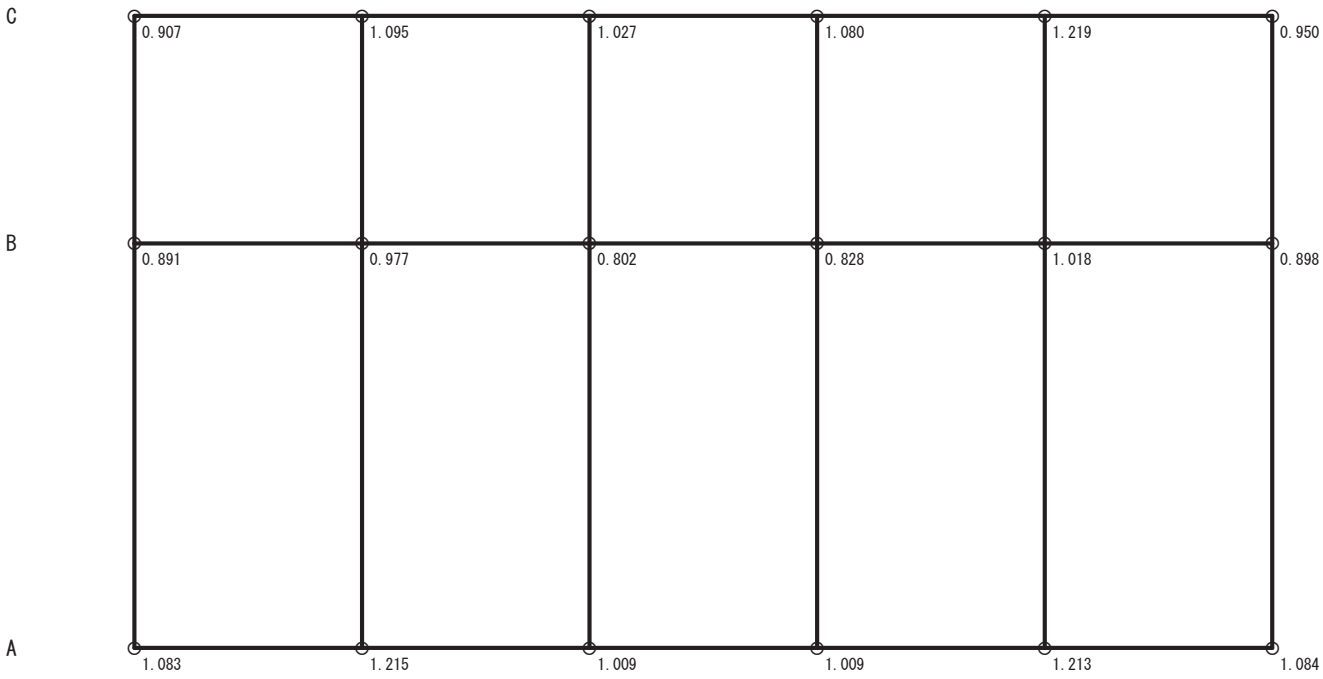

6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

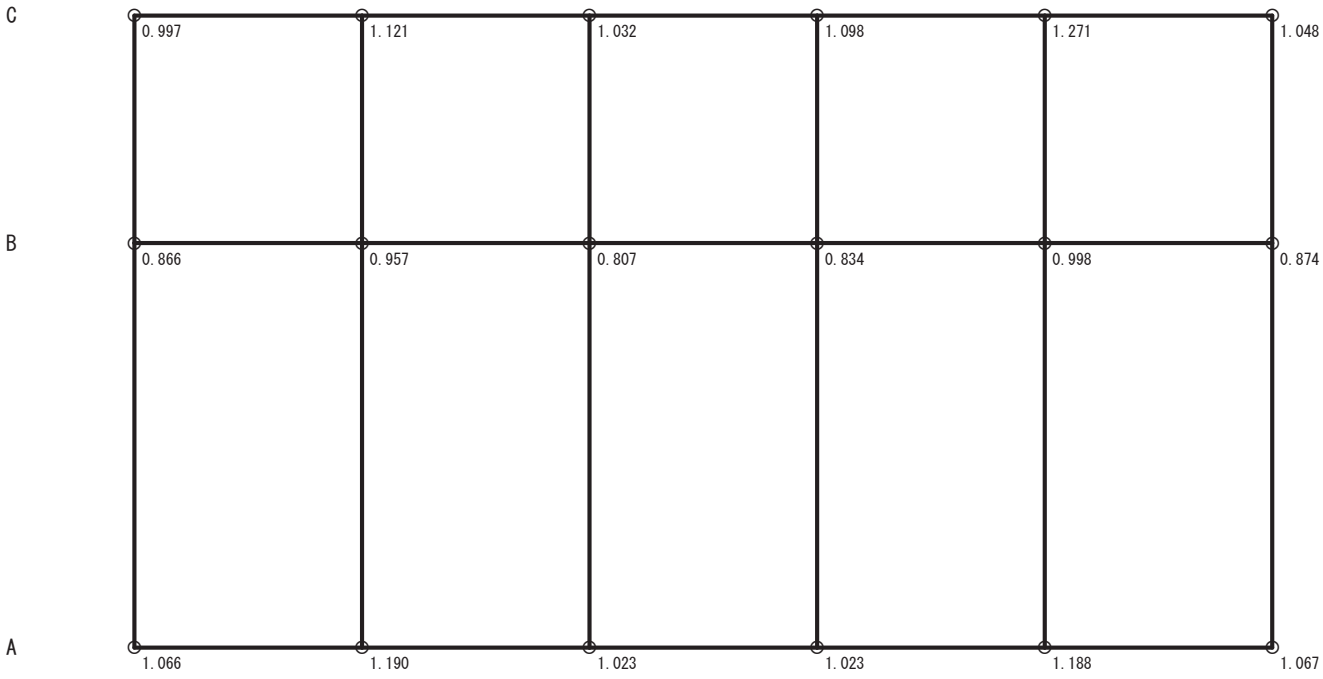

5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

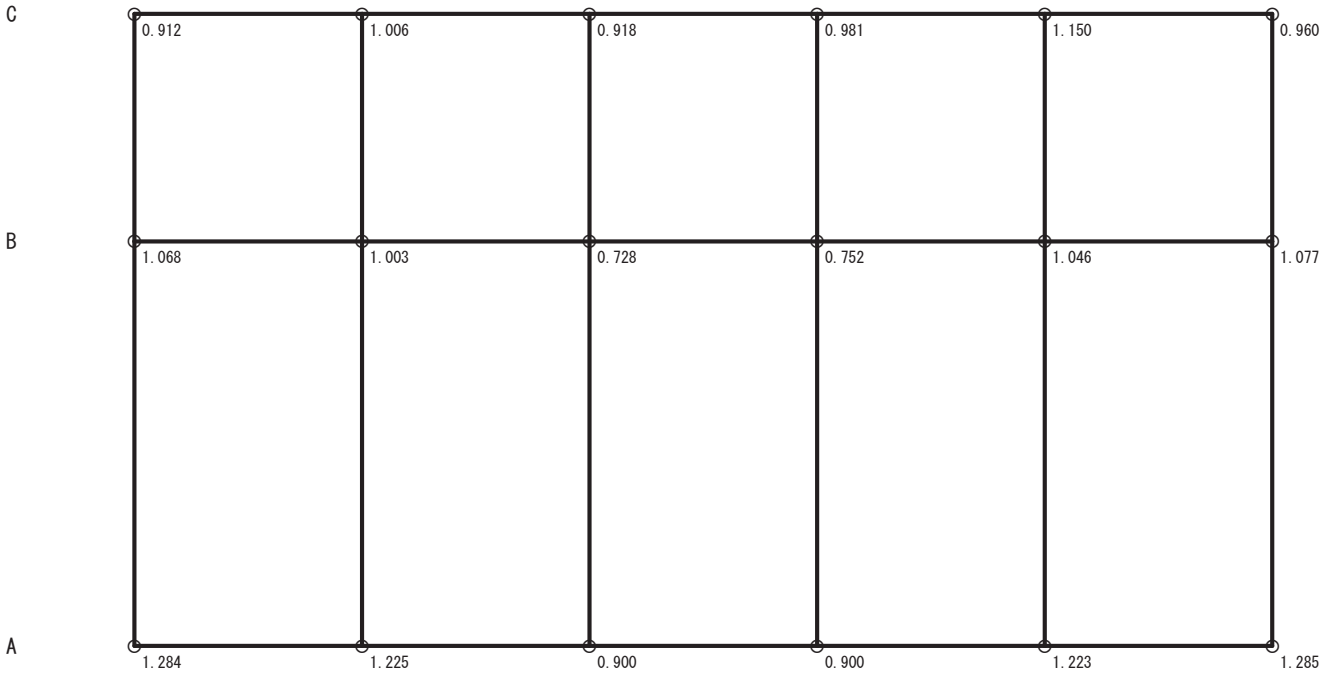

4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

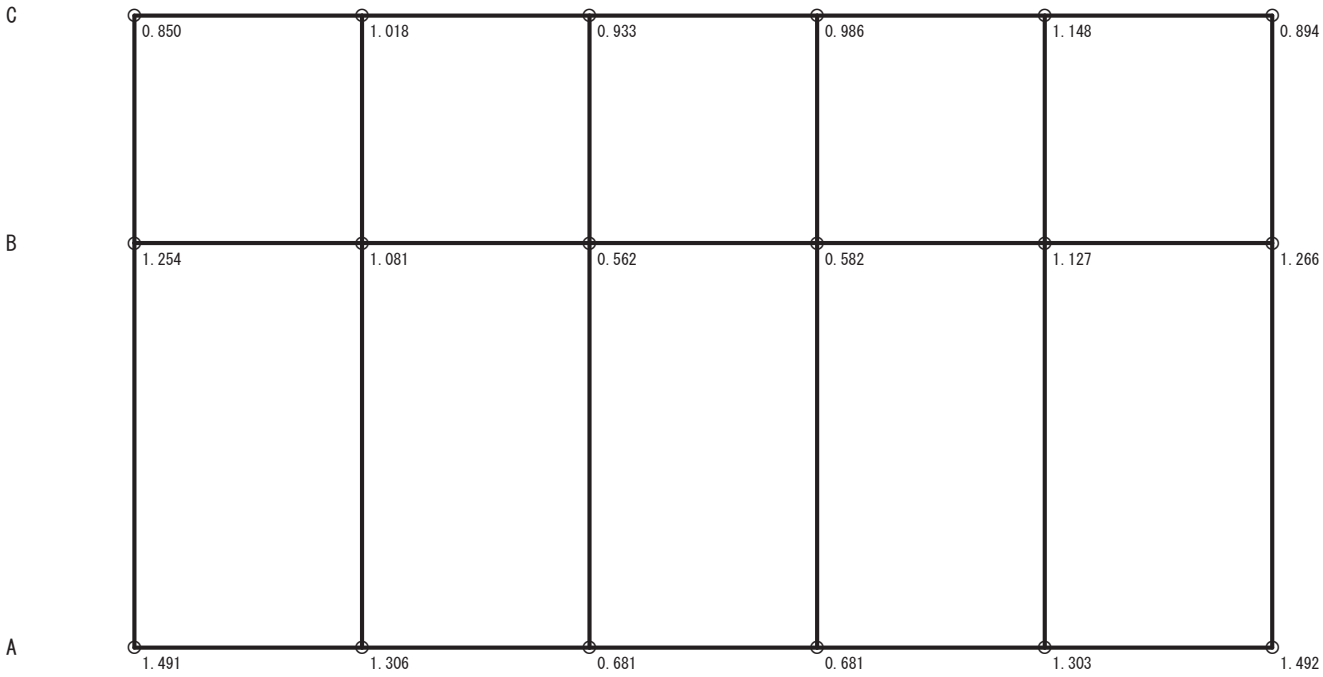

3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

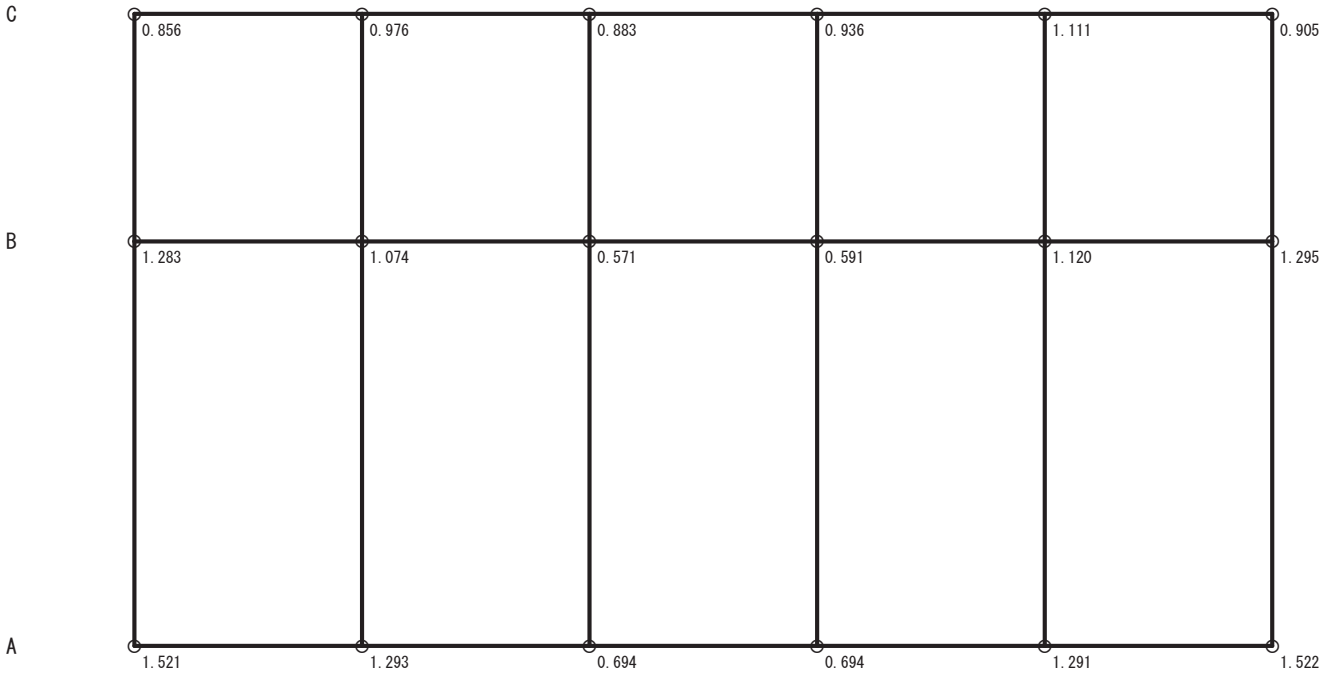

2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

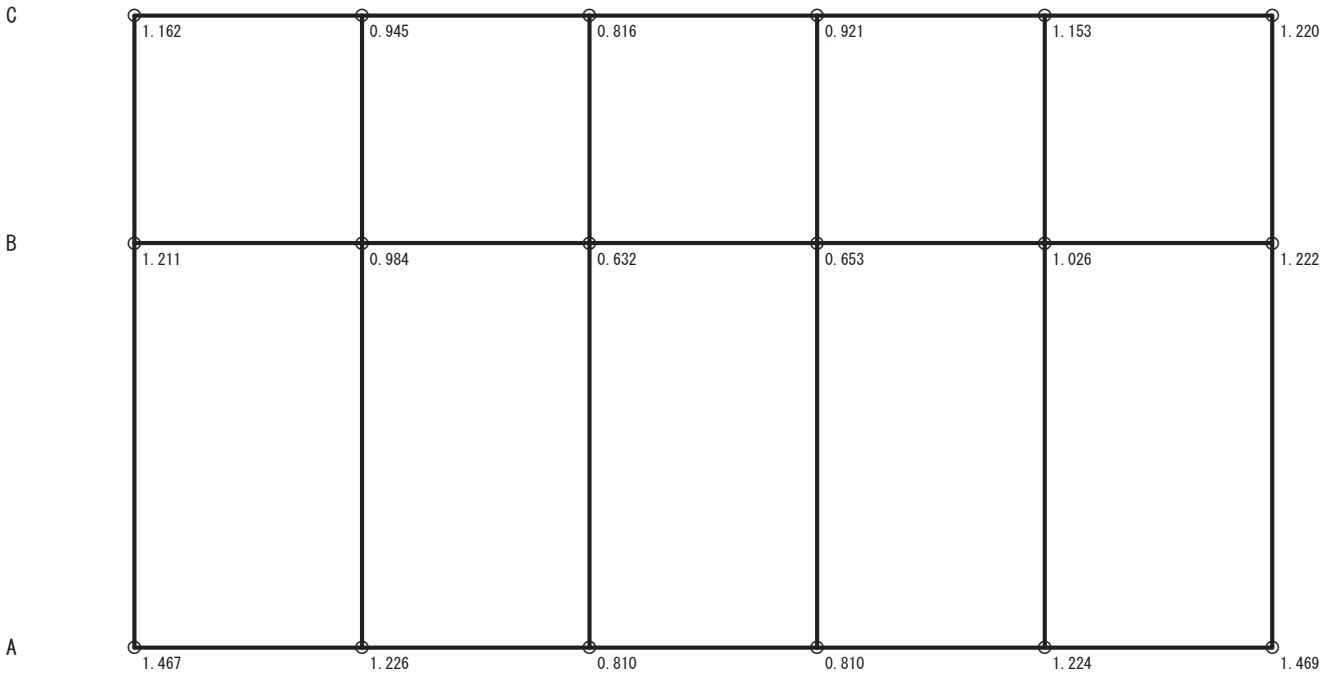

1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

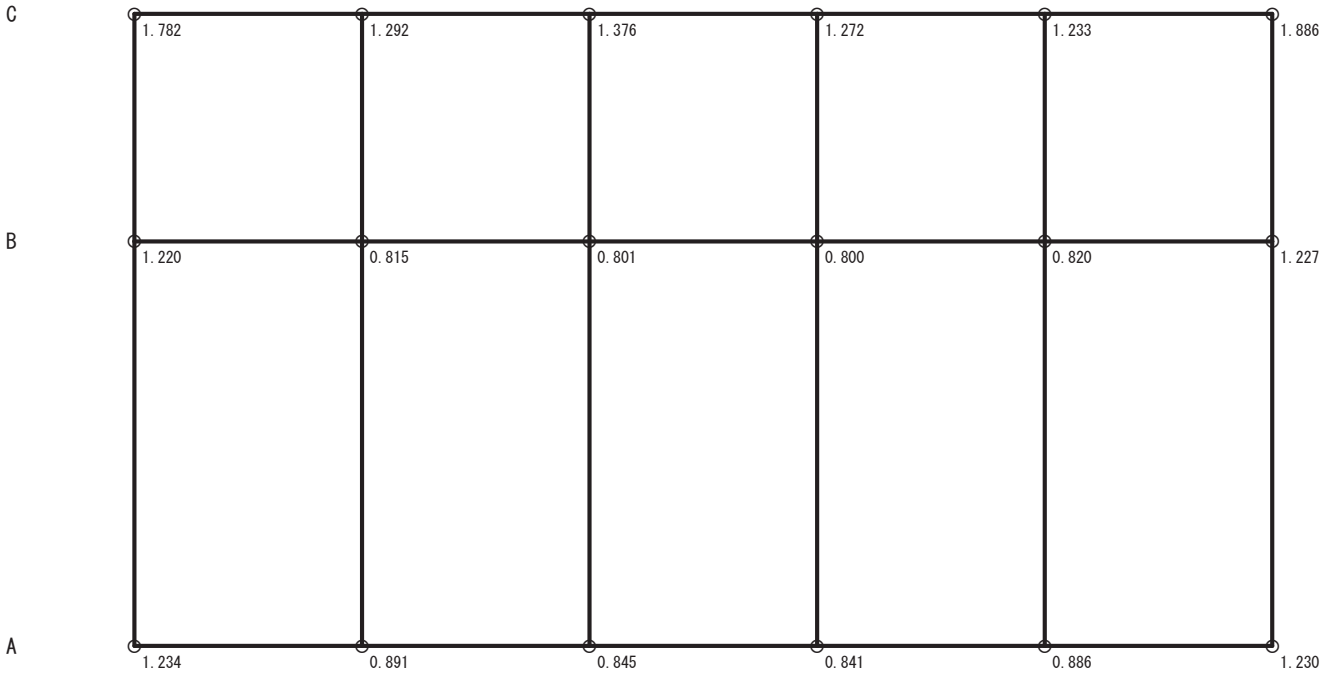

11F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

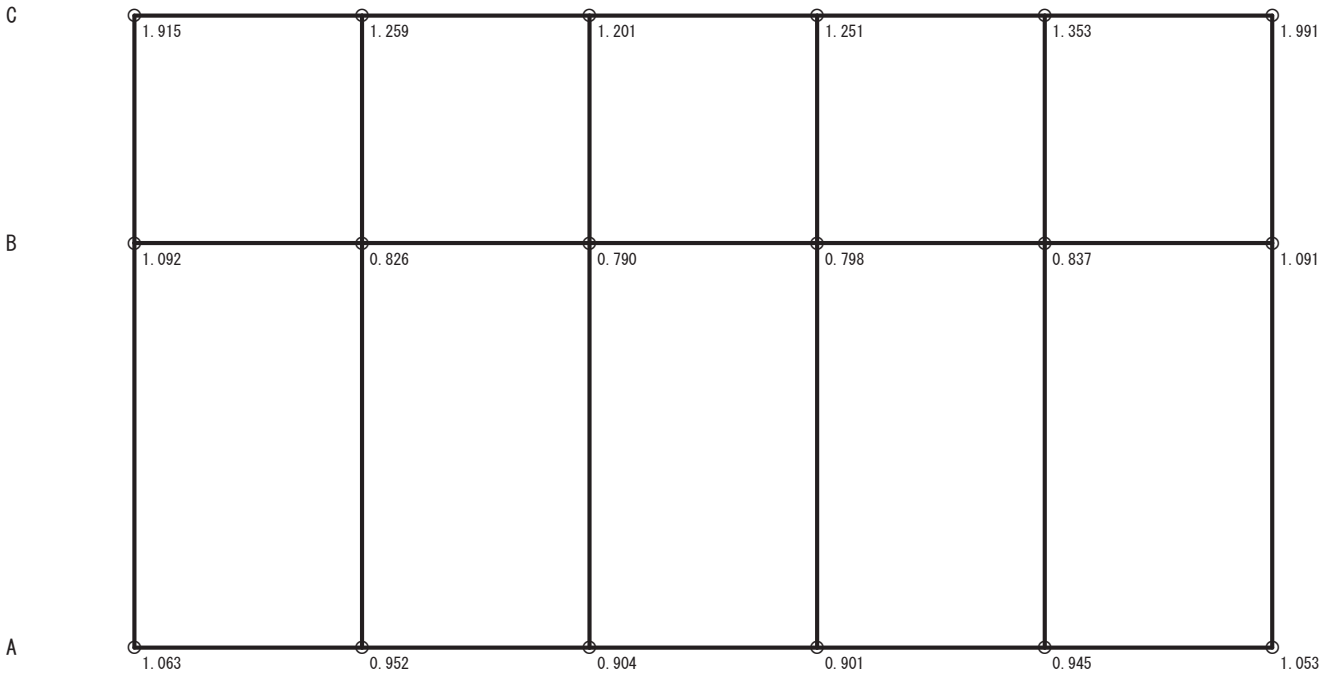

10F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

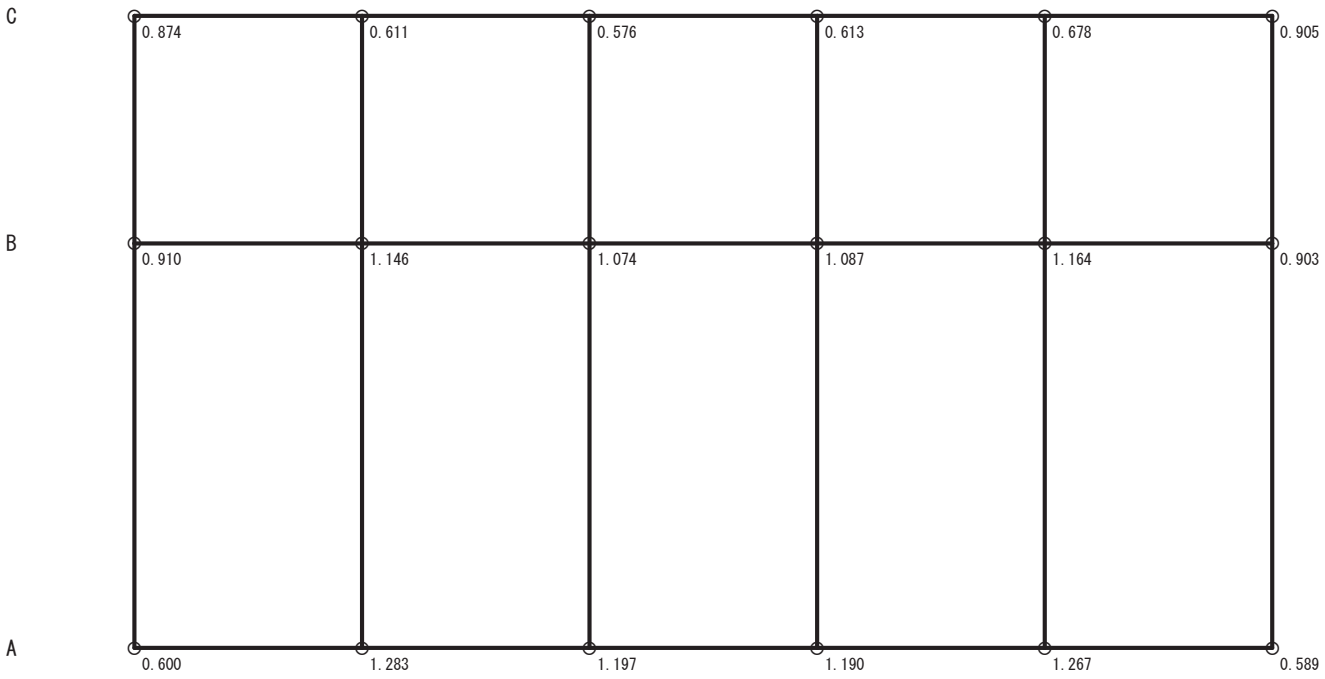

9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

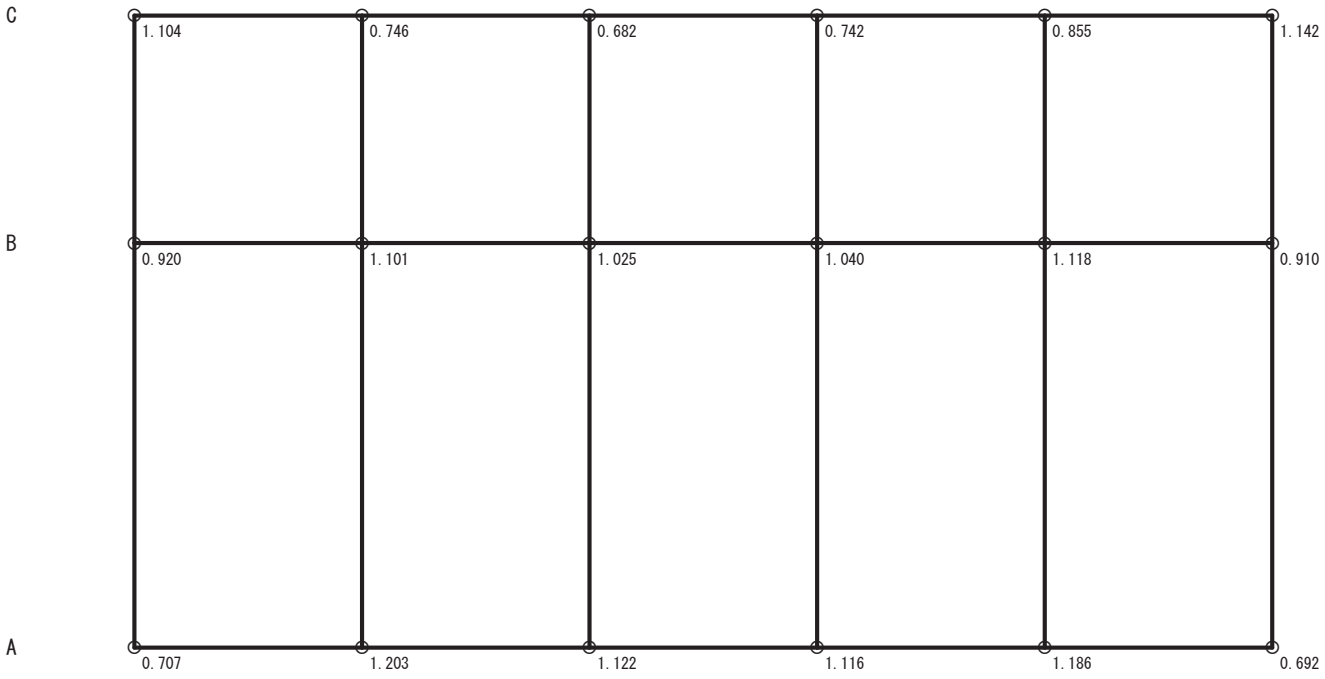

8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

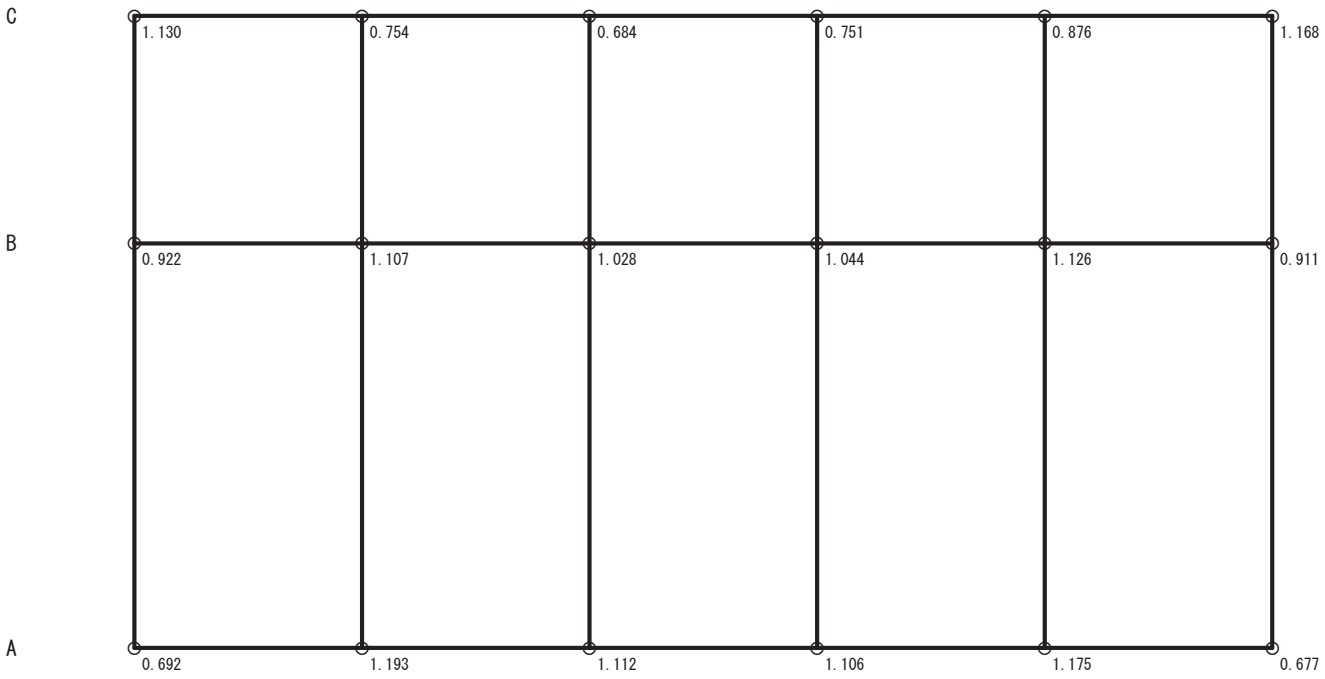

7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

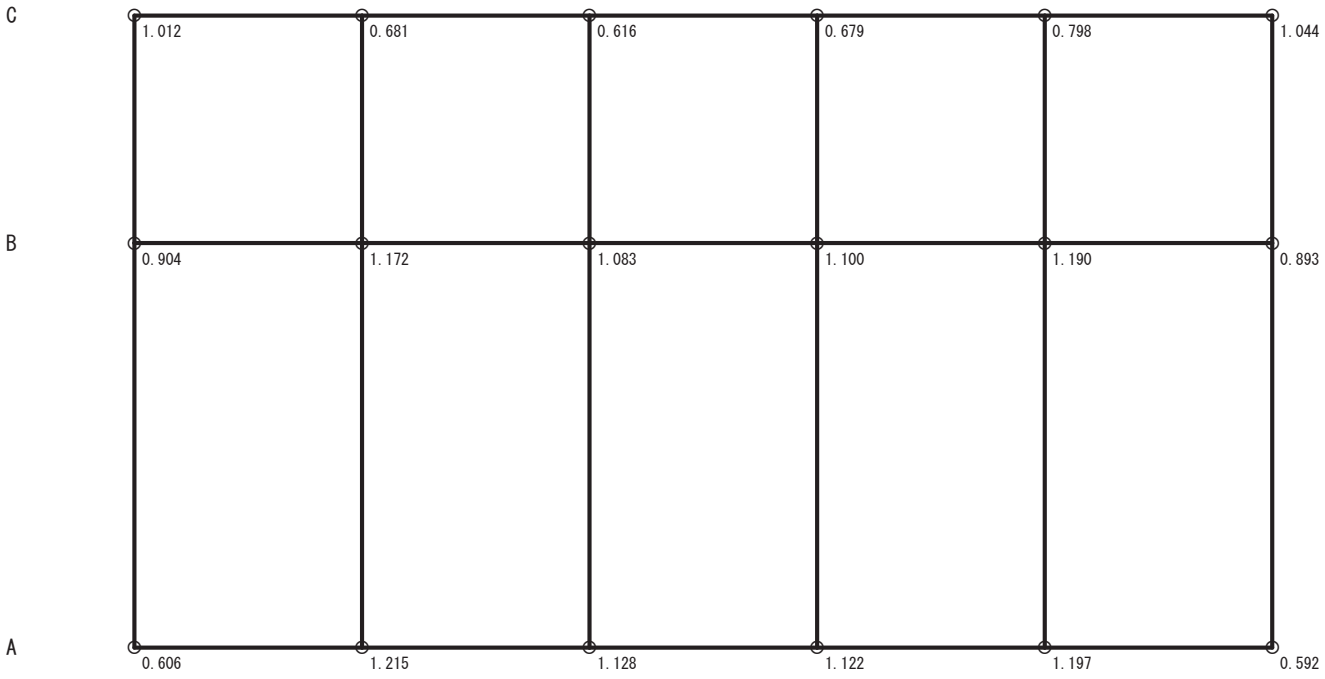

6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

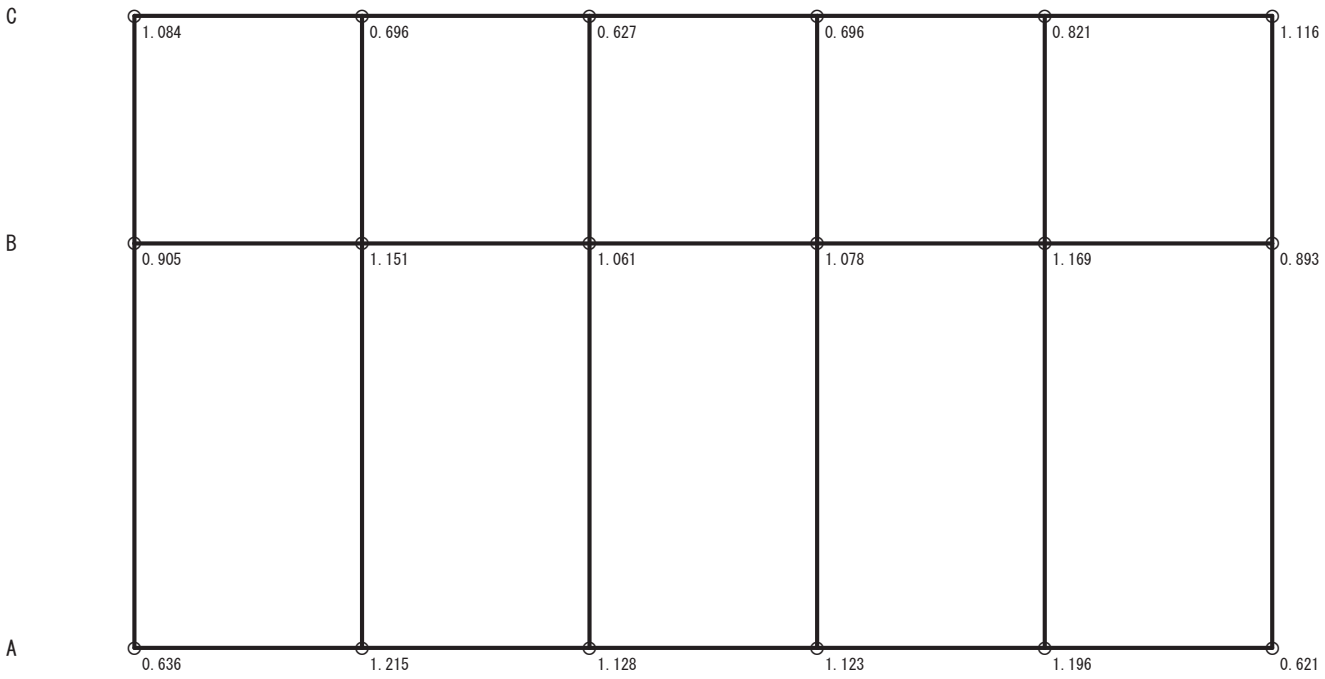

5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

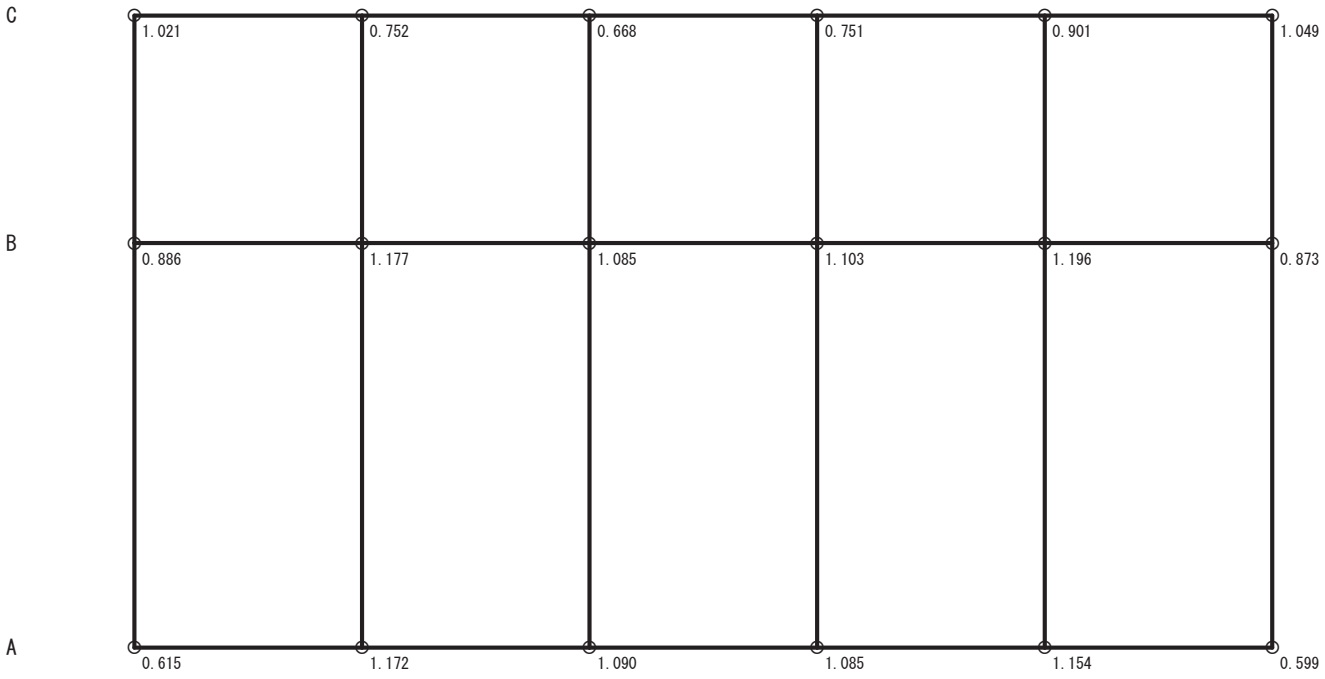

4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

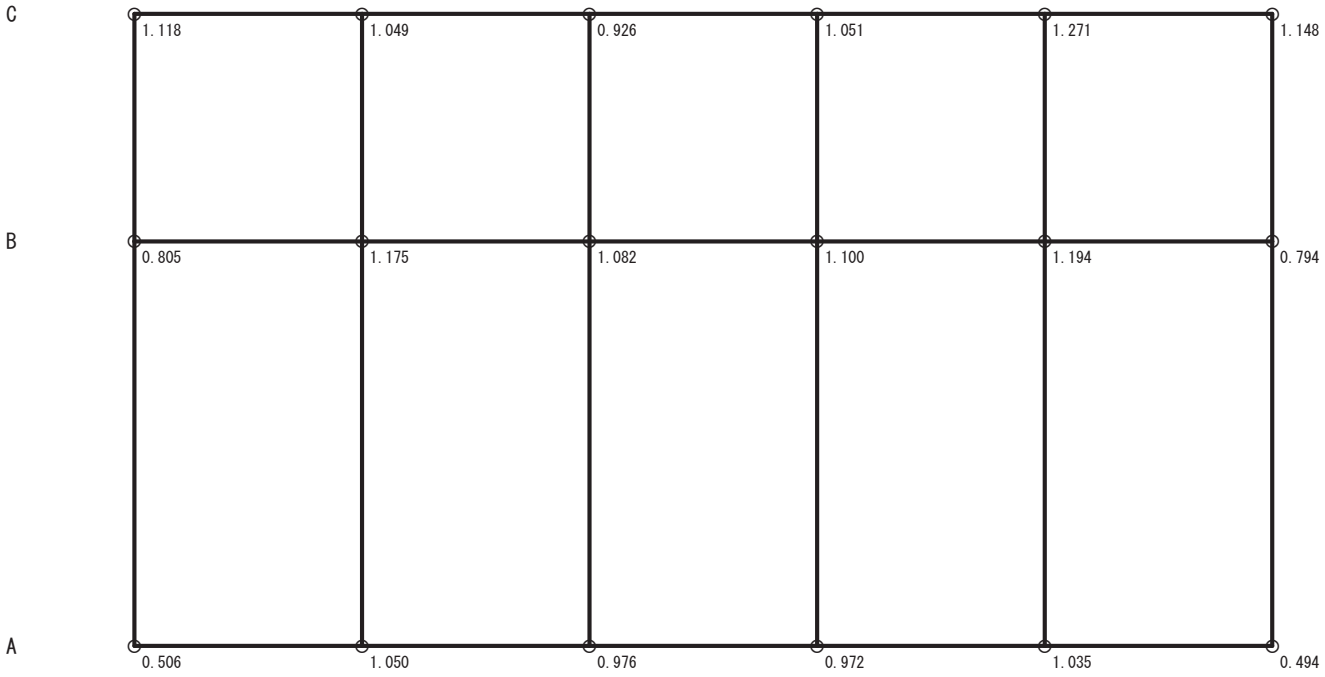

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

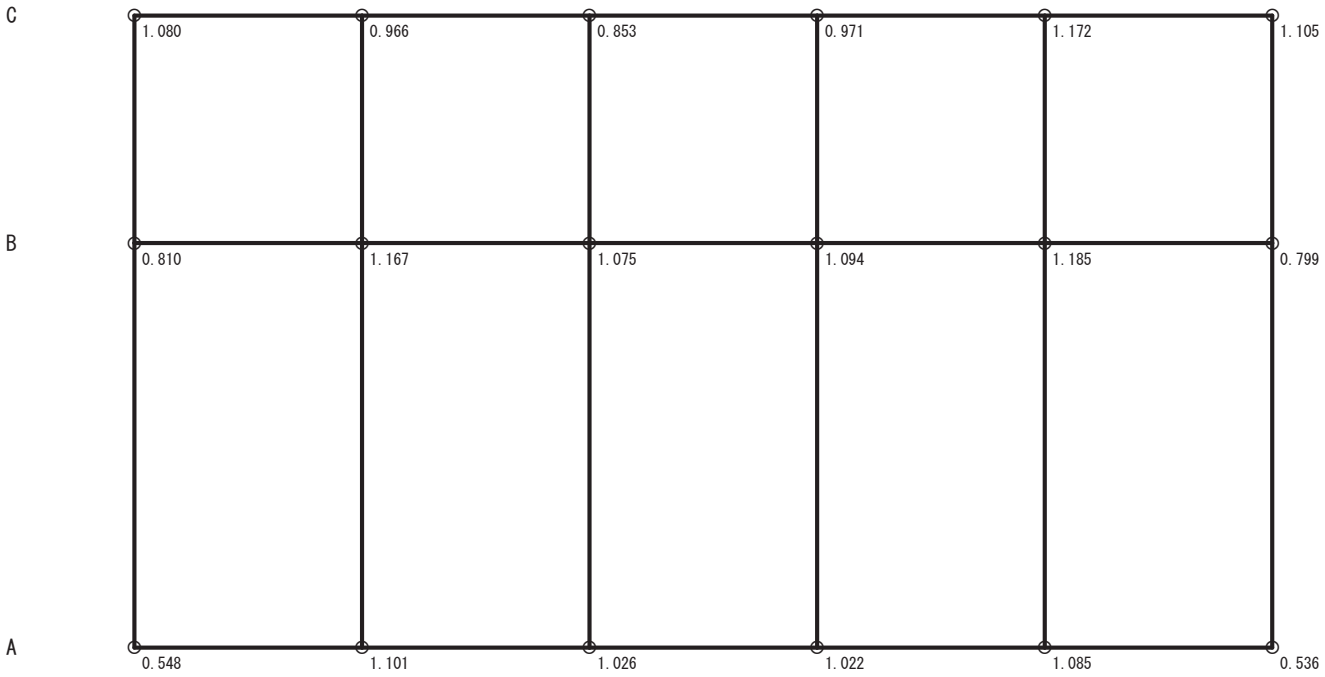

2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

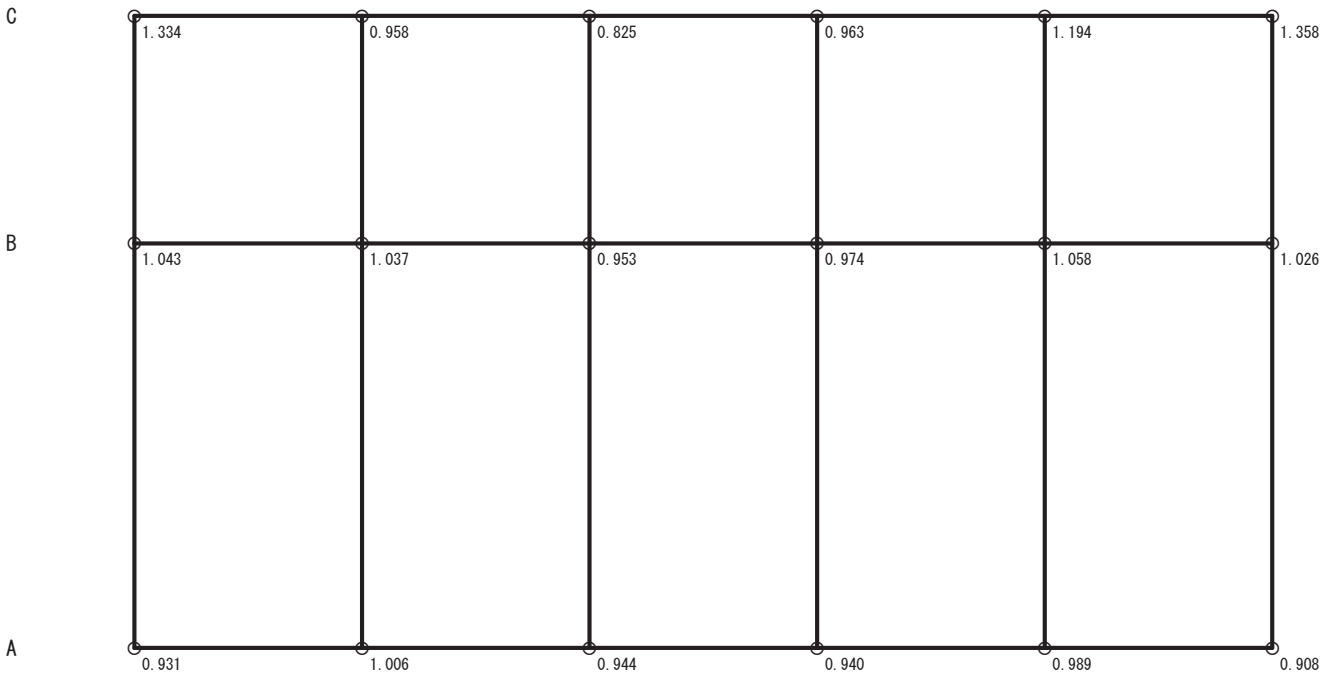

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧



NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

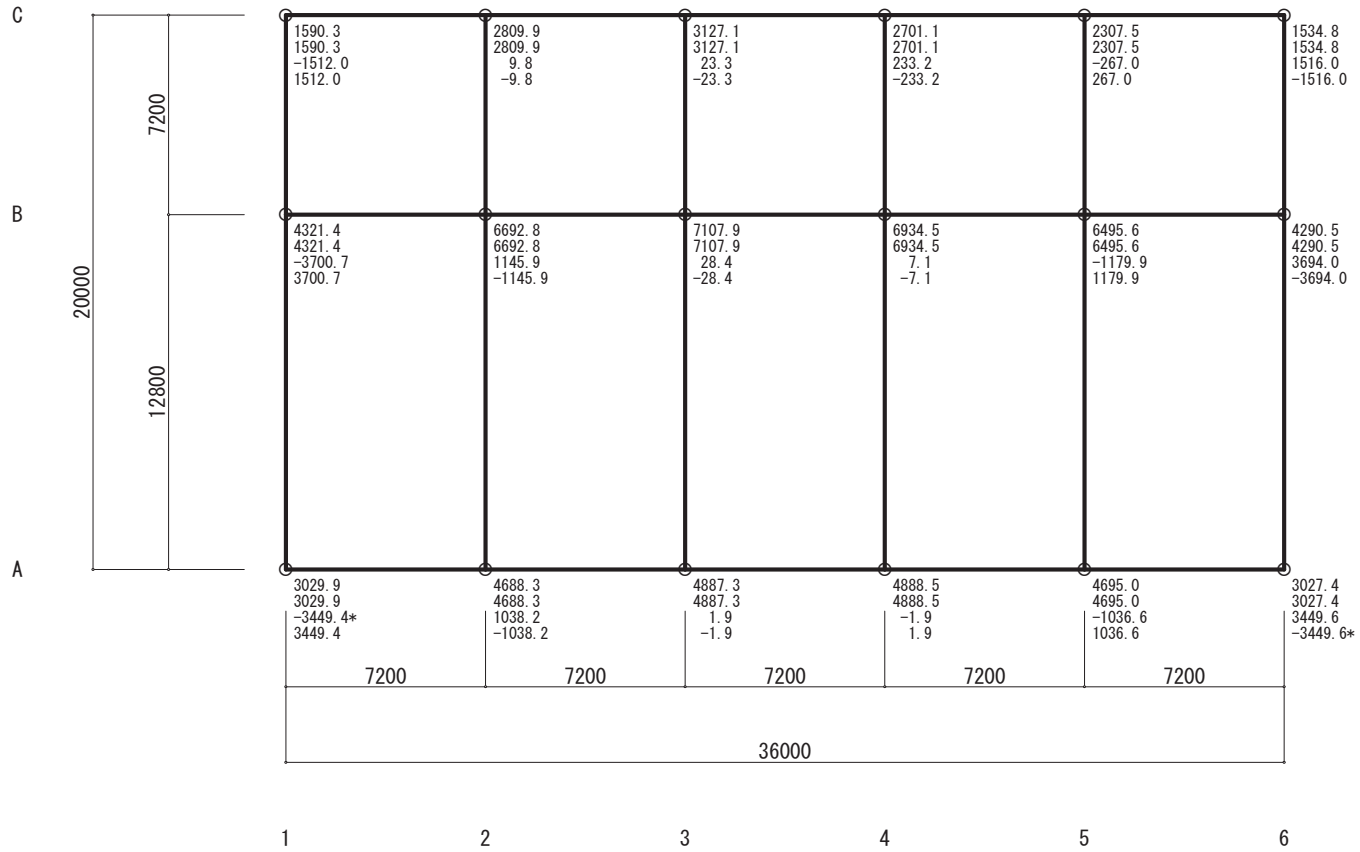

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝75129.7

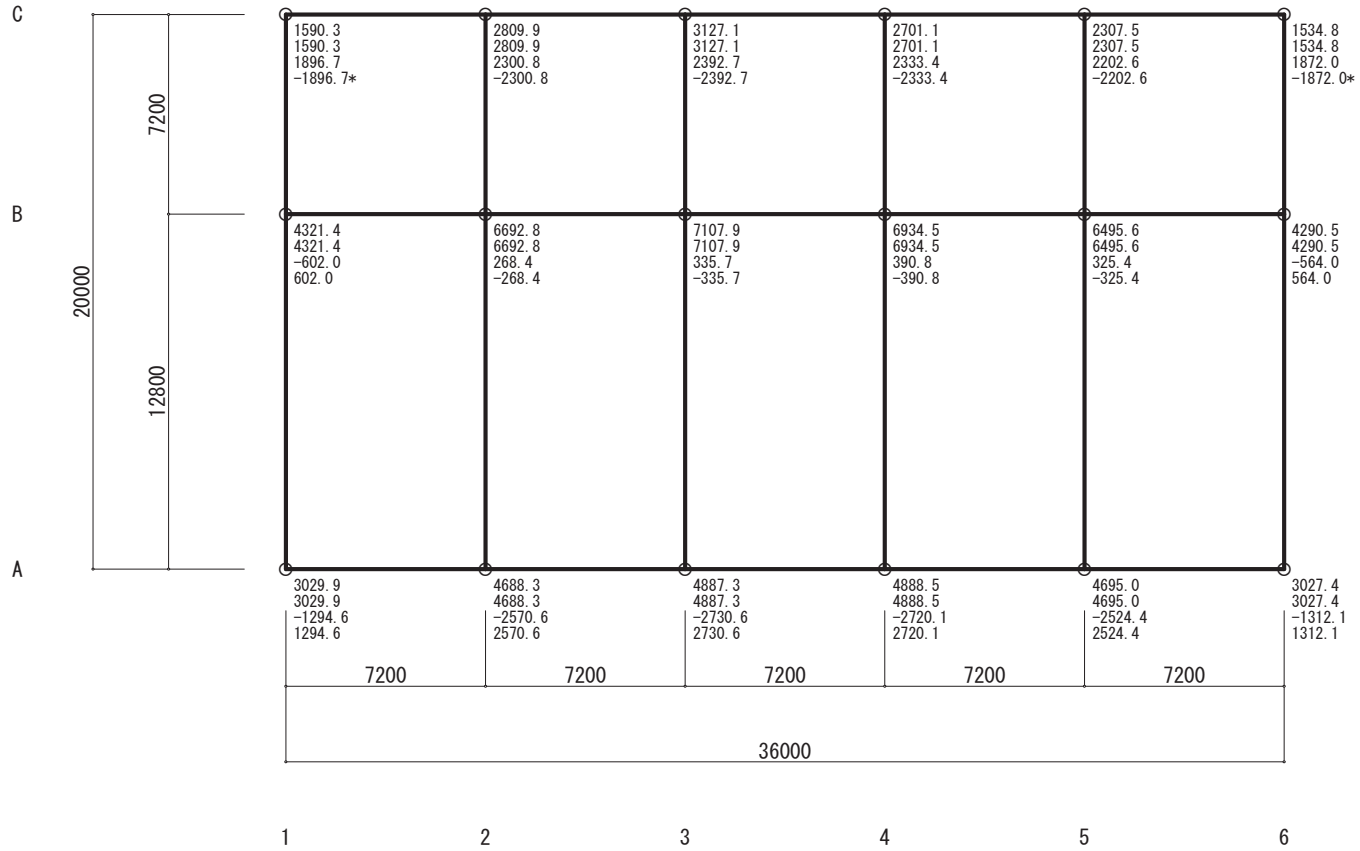

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝75129.7

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1590.29	2809.88	3127.09	2701.13	2307.48	1534.77
	NL'	1590.29	2809.88	3127.09	2701.13	2307.48	1534.77
	NEL	-1512.01	9.85	23.30	233.24	-267.04	1516.01
	NER	1512.01	-9.85	-23.30	-233.24	267.04	-1516.01
B	NL	4321.39	6692.80	7107.89	6934.46	6495.58	4290.45
	NL'	4321.39	6692.80	7107.89	6934.46	6495.58	4290.45
	NEL	-3700.66	1145.86	28.36	7.11	-1179.86	3693.96
	NER	3700.66	-1145.86	-28.36	-7.11	1179.86	-3693.96
A	NL	3029.95	4688.26	4887.34	4888.54	4695.00	3027.37
	NL'	3029.95	4688.26	4887.34	4888.54	4695.00	3027.37
	NEL	-3449.35*	1038.19	1.88	-1.92	-1036.56	3449.63
	NER	3449.35	-1038.19	-1.88	1.92	1036.56	-3449.63*

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1590.29	2809.88	3127.09	2701.13	2307.48	1534.77
	NL'	1590.29	2809.88	3127.09	2701.13	2307.48	1534.77
	NEL	1896.73	2300.83	2392.74	2333.38	2202.62	1871.97
	NER	-1896.73*	-2300.83	-2392.74	-2333.38	-2202.62	-1871.97*
B	NL	4321.39	6692.80	7107.89	6934.46	6495.58	4290.45
	NL'	4321.39	6692.80	7107.89	6934.46	6495.58	4290.45
	NEL	-602.02	268.36	335.70	390.80	325.38	-564.03
	NER	602.02	-268.36	-335.70	-390.80	-325.38	564.03
A	NL	3029.95	4688.26	4887.34	4888.54	4695.00	3027.37
	NL'	3029.95	4688.26	4887.34	4888.54	4695.00	3027.37
	NEL	-1294.61	-2570.64	-2730.57	-2720.13	-2524.42	-1312.10
	NER	1294.61	2570.64	2730.57	2720.13	2524.42	1312.10

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　: 層間変位（剛心位置）(cm)
h　　: 層間変形角の階高 (cm)
d/h　　: 層間変形角
rs　　: h/d
rs/ave.　: rsの相加平均
Rs　　: 剛性率
*　　: 層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.1391	400.0	1/ 351	300	1.172	1.000
10F	1.5390	400.0	1/ 260		0.867	1.000
9F	1.2694	400.0	1/ 315		1.052	1.000
8F	1.4584	400.0	1/ 274		0.915	1.000
7F	1.5719	400.0	1/ 254		0.849	1.000
6F	1.5237	400.0	1/ 263		0.876	1.000
5F	1.5998	400.0	1/ 250		0.834	1.000
4F	1.5412	400.0	1/ 260		0.866	1.000
3F	1.3282	400.0	1/ 301		1.005	1.000
2F	1.2740	400.0	1/ 314		1.048	1.000
1F	0.8806	400.0	1/ 454		1.516	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.1056	400.0	1/ 362	291	1.242	1.000
10F	1.4799	400.0	1/ 270		0.928	1.000
9F	1.1966	400.0	1/ 334		1.147	1.000
8F	1.3599	400.0	1/ 294		1.010	1.000
7F	1.5065	400.0	1/ 266		0.911	1.000
6F	1.5284	400.0	1/ 262		0.898	1.000
5F	1.6110	400.0	1/ 248		0.852	1.000
4F	1.6376	400.0	1/ 244		0.838	1.000
3F	1.5529	400.0	1/ 258		0.884	1.000
2F	1.4933	400.0	1/ 268		0.919	1.000
1F	1.0018	400.0	1/ 399		1.370	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1001.3	1077.9	76.7	1456.1	0.053	1.000
10F	995.6	1084.7	89.1	1450.5	0.061	1.000
9F	990.6	979.2	11.4	1351.1	0.008	1.000
8F	987.9	991.1	3.3	1381.1	0.002	1.000
7F	986.1	978.2	7.9	1368.5	0.006	1.000
6F	984.6	931.0	53.6	1326.0	0.040	1.000
5F	983.5	935.3	48.2	1332.5	0.036	1.000
4F	982.5	904.1	78.5	1297.2	0.061	1.000
3F	981.9	898.6	83.3	1245.7	0.067	1.000
2F	981.4	887.8	93.5	1244.5	0.075	1.000
1F	981.0	893.6	87.3	1319.7	0.066	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800.0	1801.5	1.5	1434.3	0.001	1.000
10F	1790.0	1798.0	8.0	1421.8	0.006	1.000
9F	1786.2	1796.9	10.7	1311.8	0.008	1.000
8F	1784.3	1797.0	12.7	1333.6	0.009	1.000
7F	1783.1	1796.9	13.8	1339.8	0.010	1.000
6F	1782.4	1796.7	14.3	1327.8	0.011	1.000
5F	1781.8	1796.6	14.8	1337.3	0.011	1.000
4F	1781.4	1796.6	15.2	1337.0	0.011	1.000
3F	1781.1	1796.5	15.4	1346.9	0.011	1.000
2F	1780.8	1796.4	15.6	1347.2	0.012	1.000
1F	1780.7	1797.9	17.3	1407.7	0.012	1.000

A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

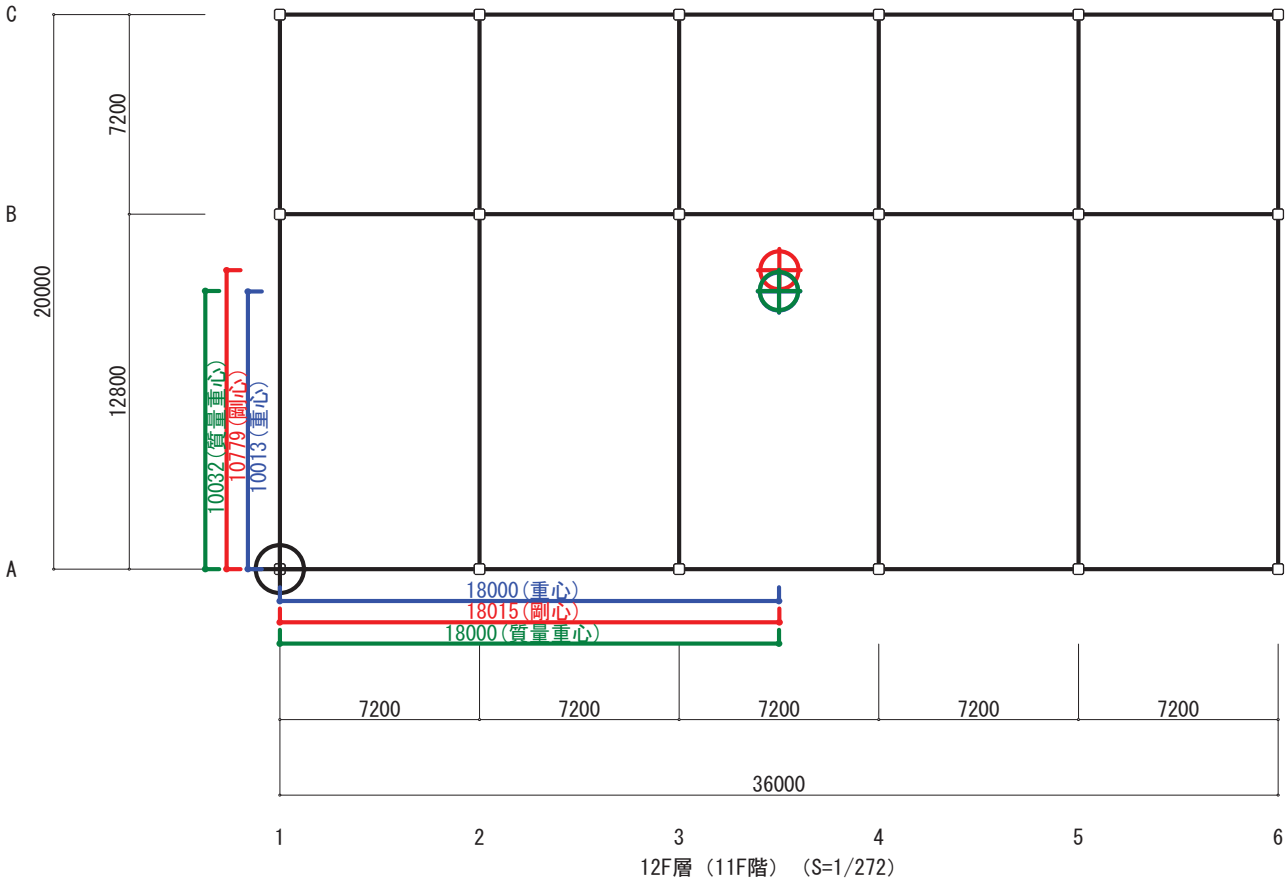

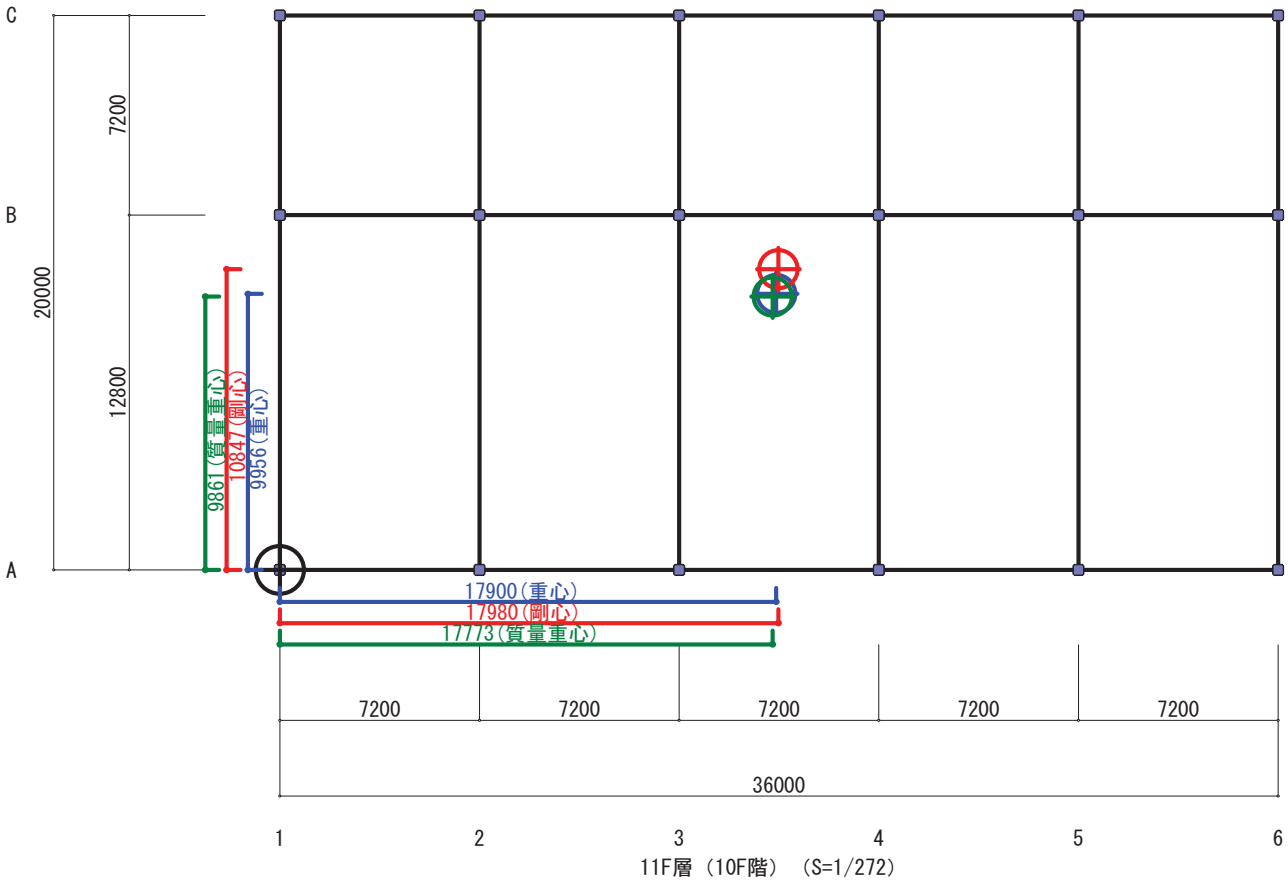

11F層（10F階）（S=1/272）

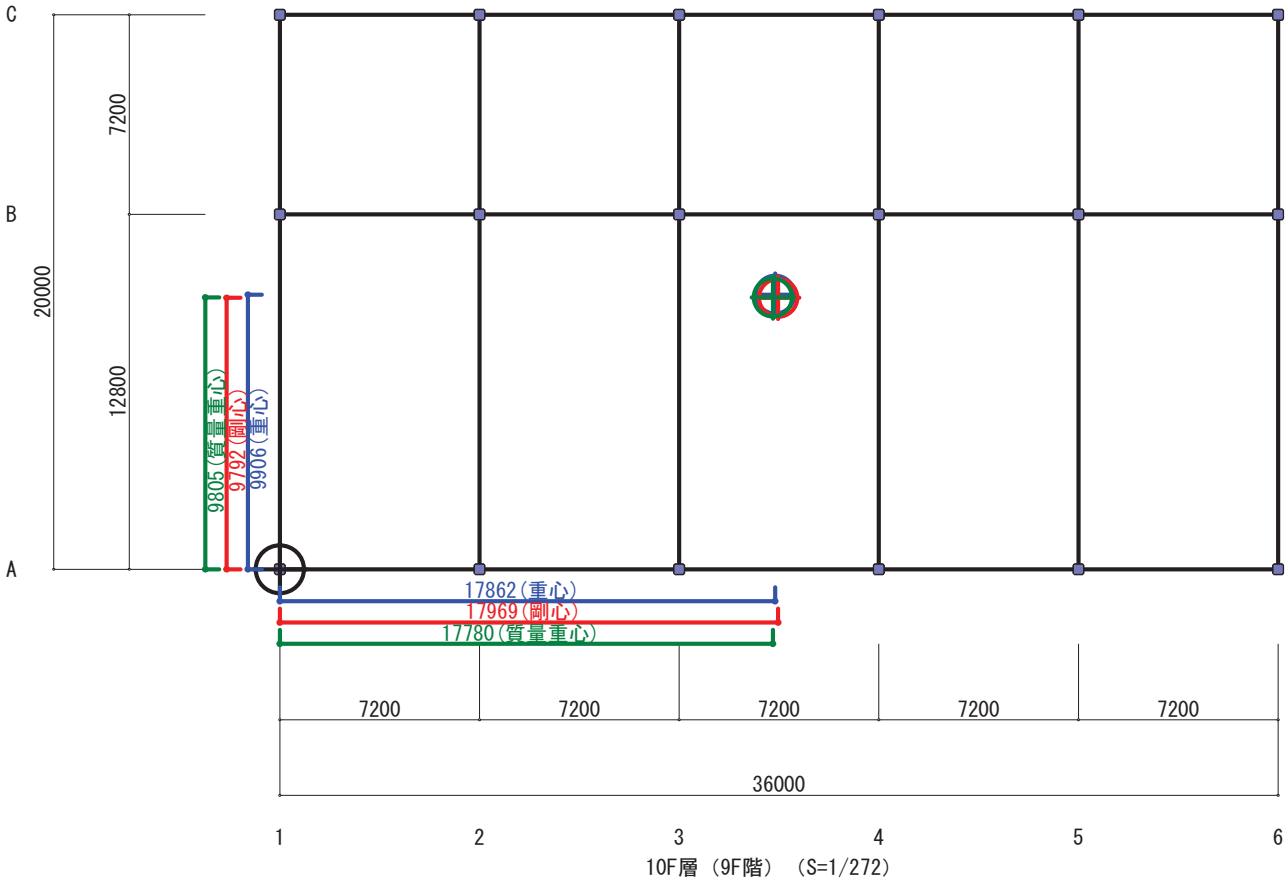

10F層（9F階）（S=1/272）

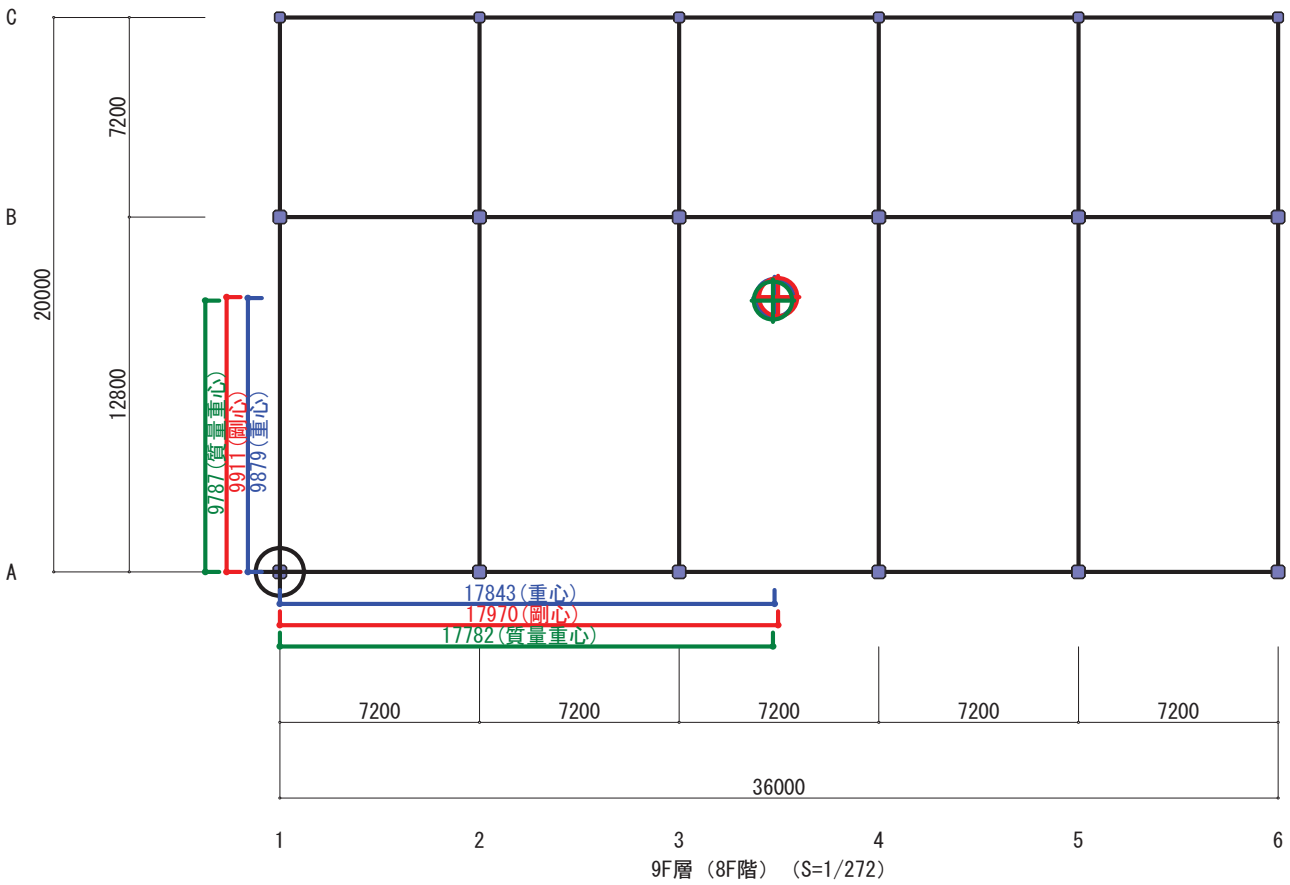

9F層 (8F階)　(S=1/272)

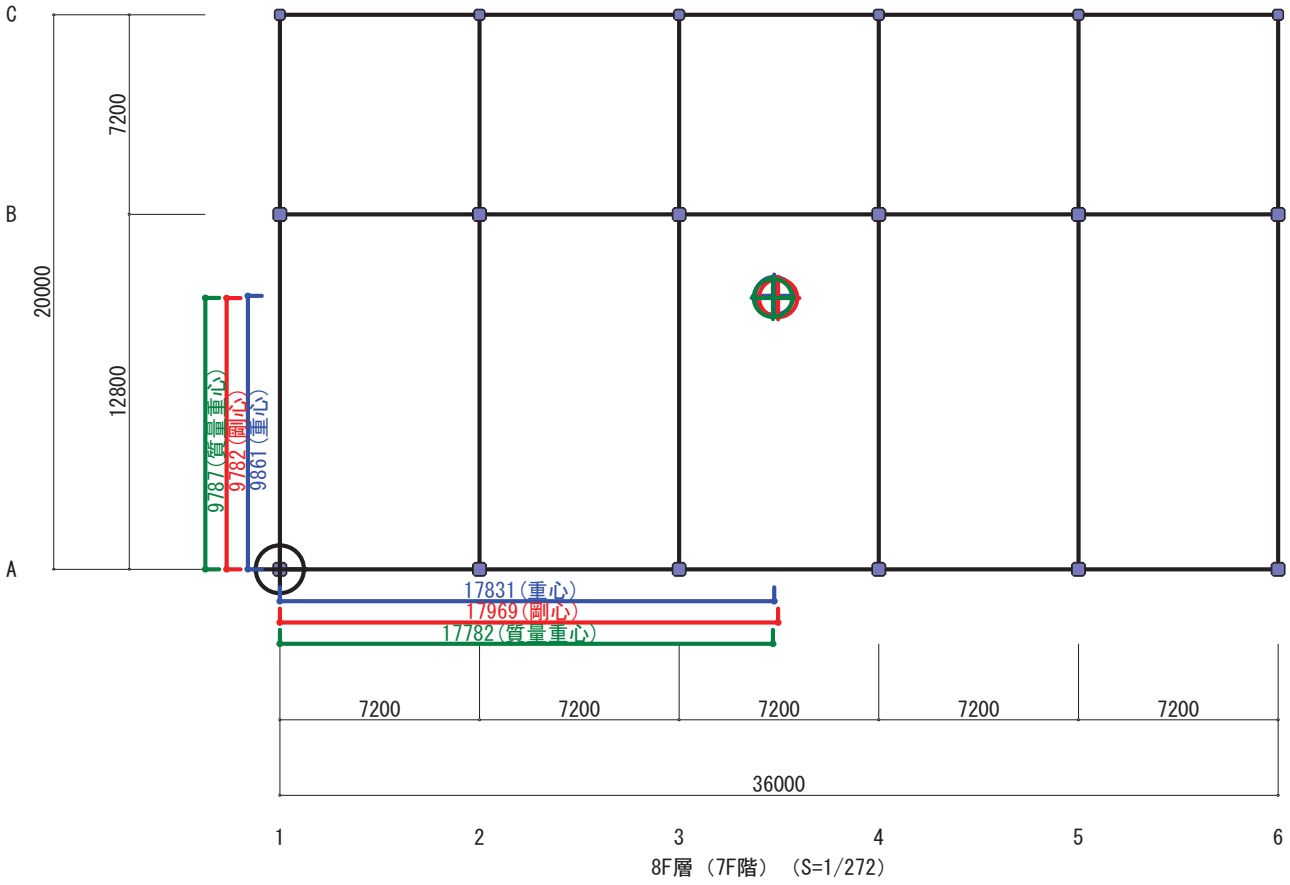

8F層 (7F階)　(S=1/272)

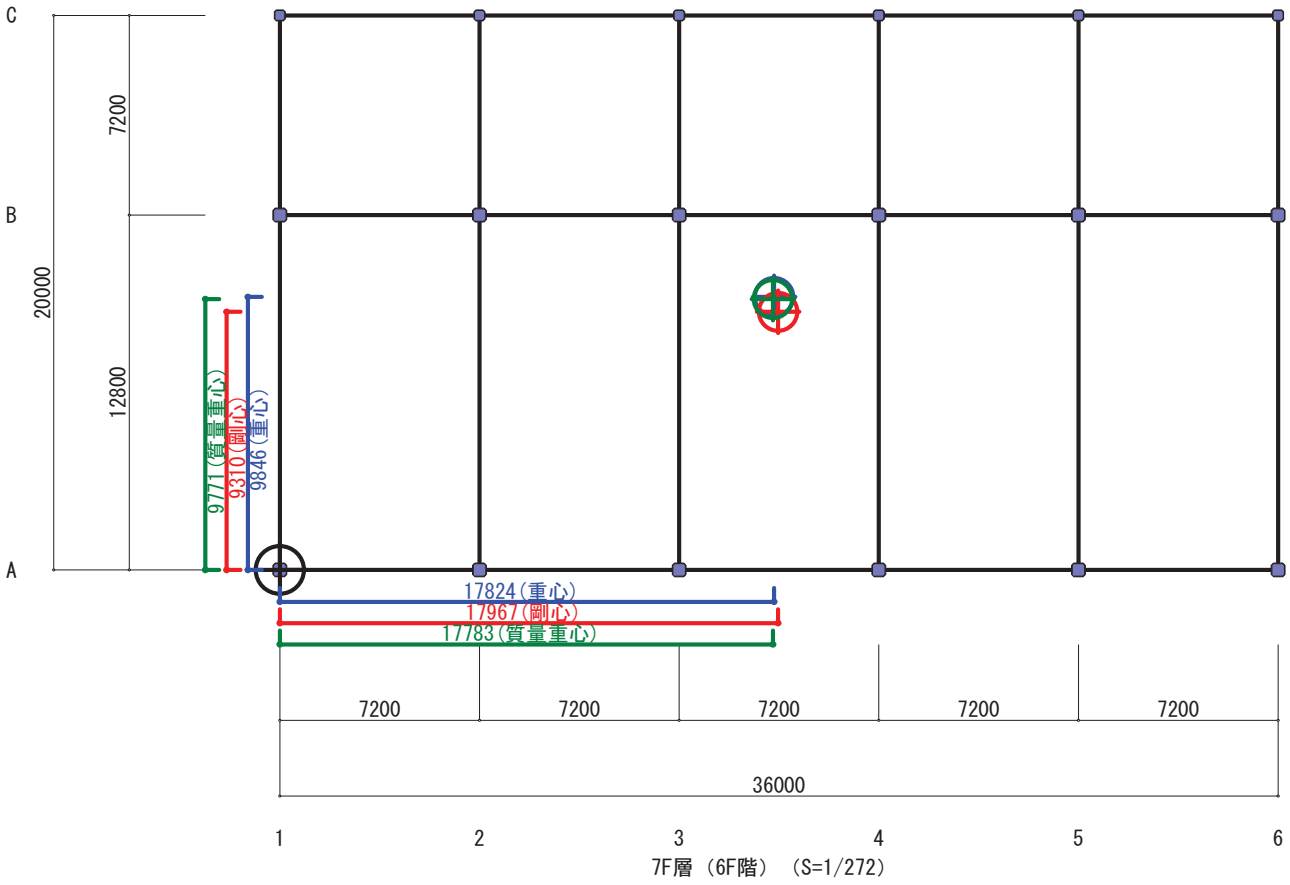

7F層 (6F階)　(S=1/272)

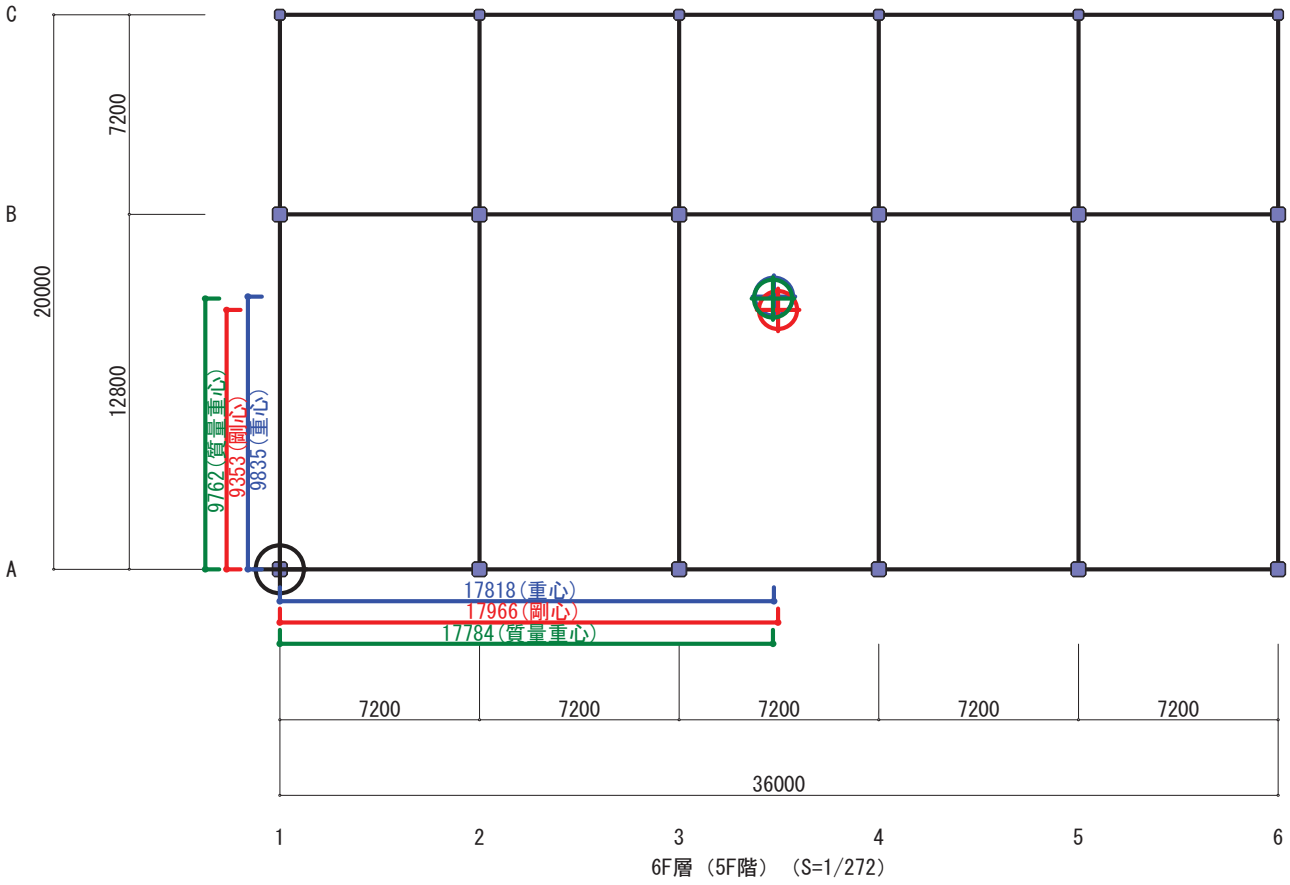

6F層 (5F階)　(S=1/272)

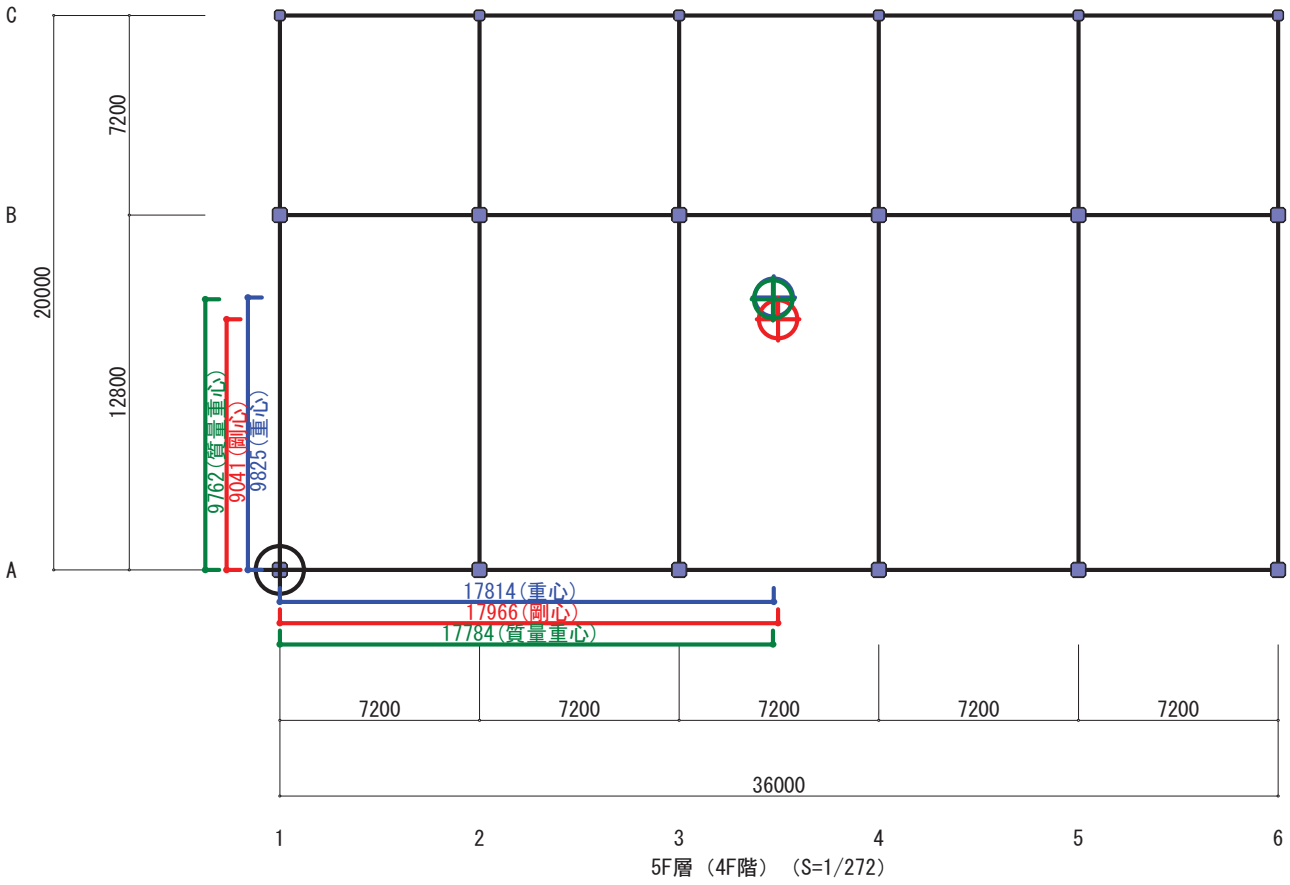

5F層 (4F階)　(S=1/272)

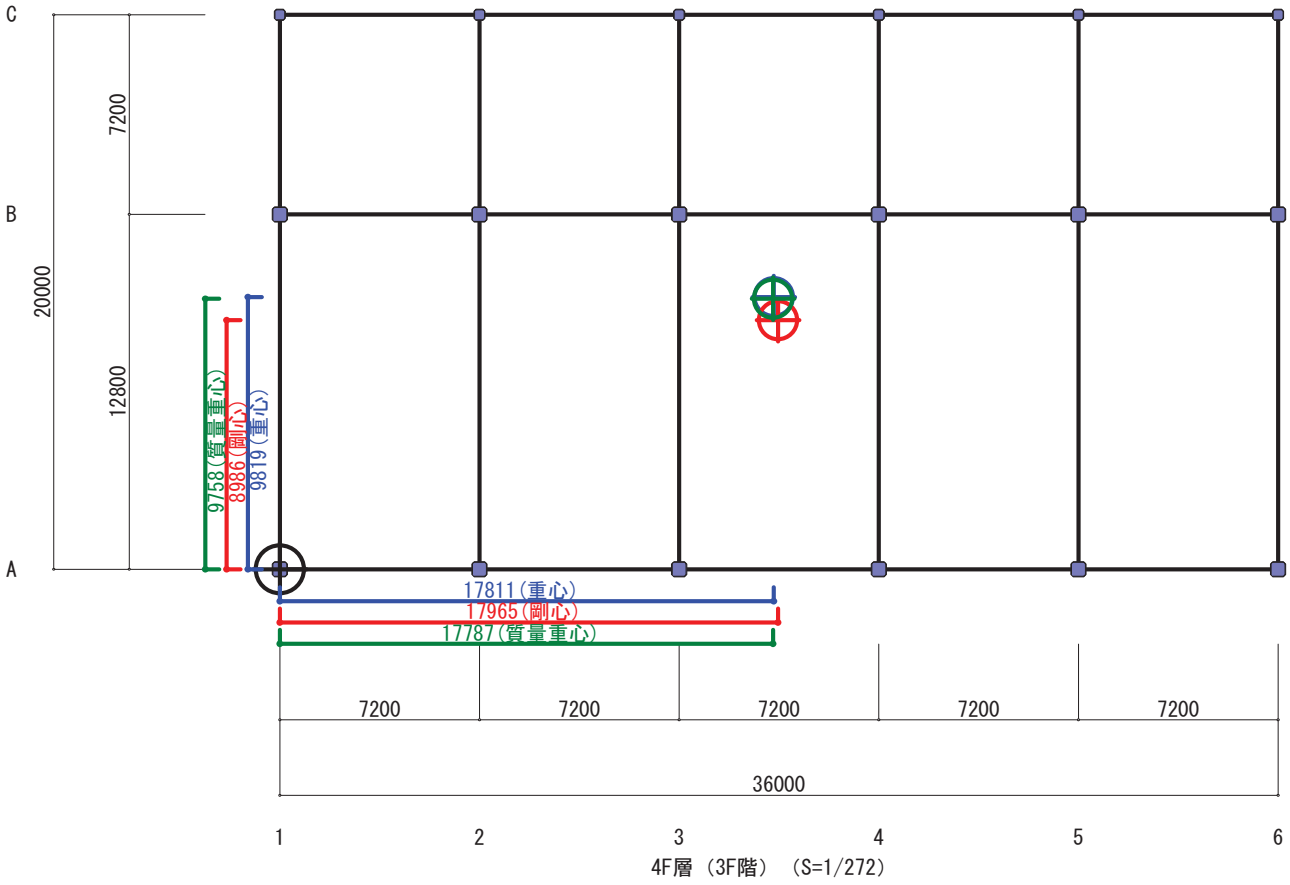

4F層 (3F階)　(S=1/272)

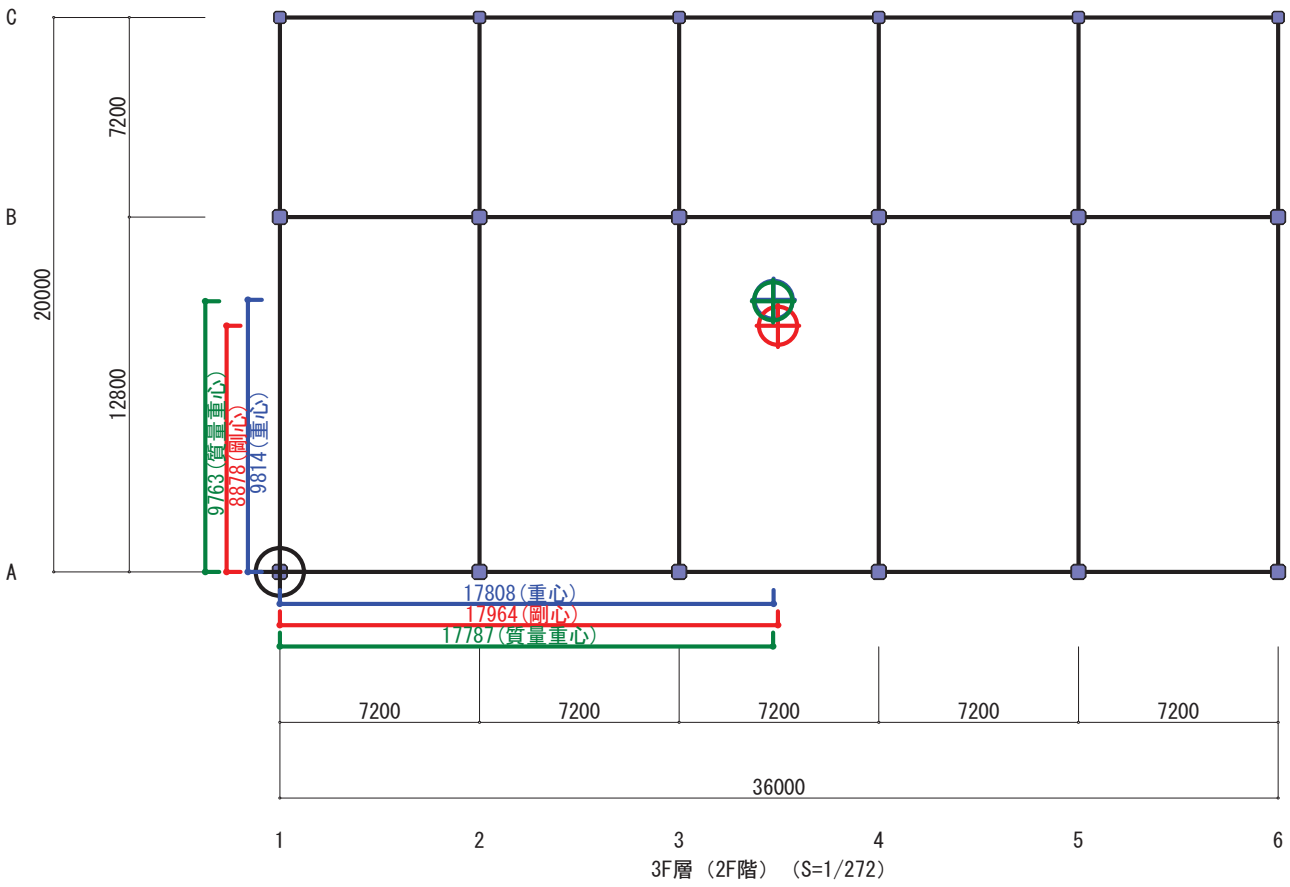

3F層 (2F階) (S=1/272)

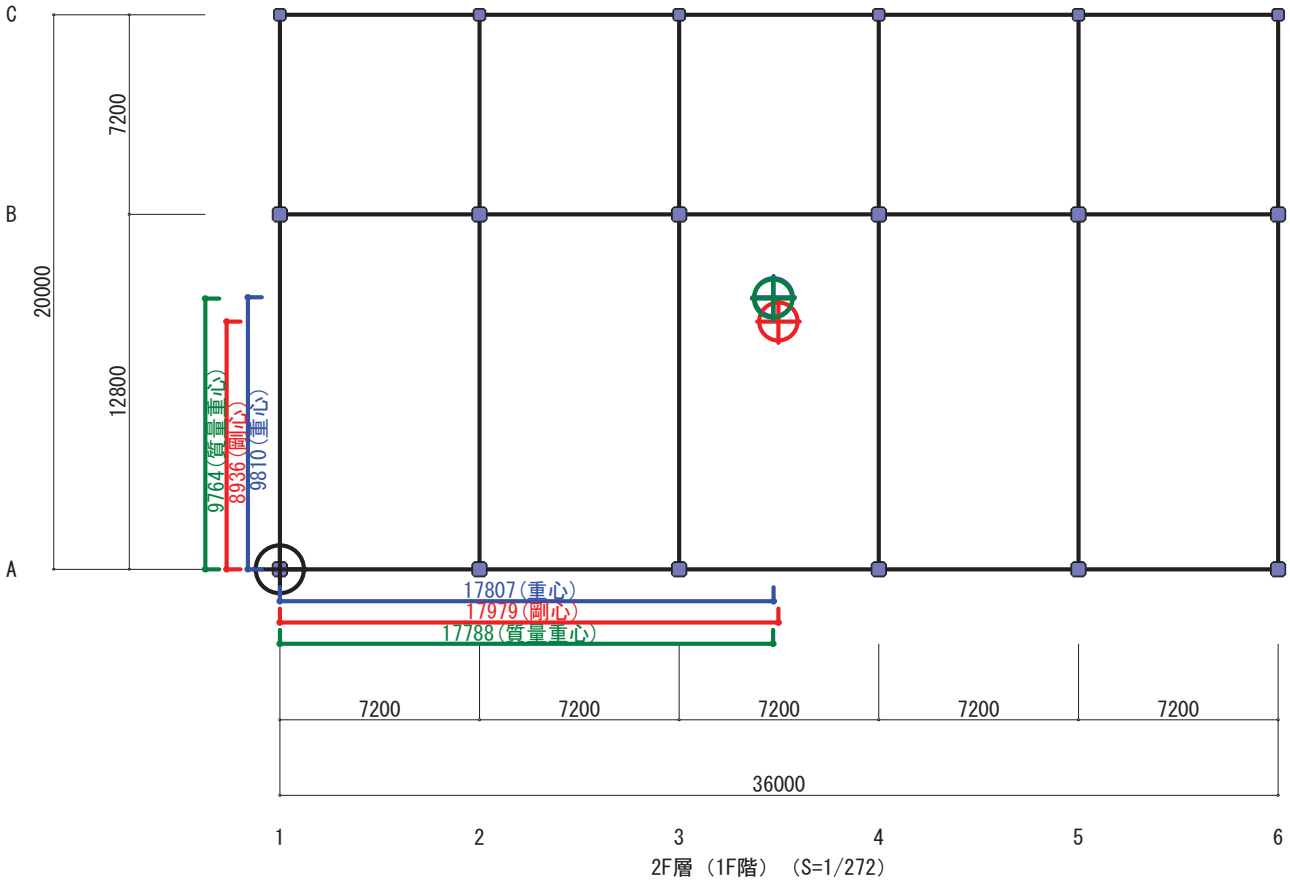

2F層 (1F階) (S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2237.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3291.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4211.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5016.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5714.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6320.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6837.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7268.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7620.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7890.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8080.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2237.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3291.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4211.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5016.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5714.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6320.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6837.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7268.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7620.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7890.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8080.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2237.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3291.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4211.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5016.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5714.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6320.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6837.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7268.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7620.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7890.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8080.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2237.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3291.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4211.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
8F	5016.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5714.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6320.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6837.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7268.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7620.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7890.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8080.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

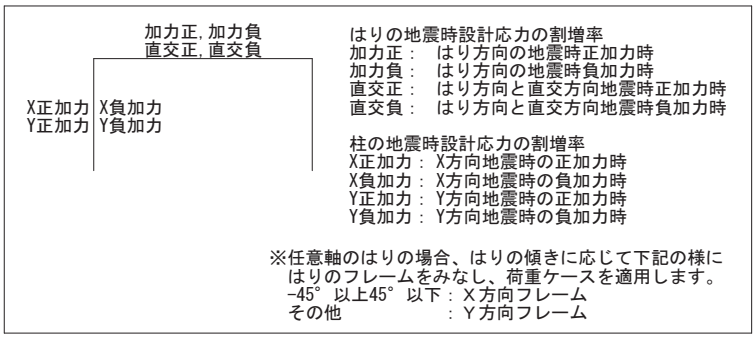

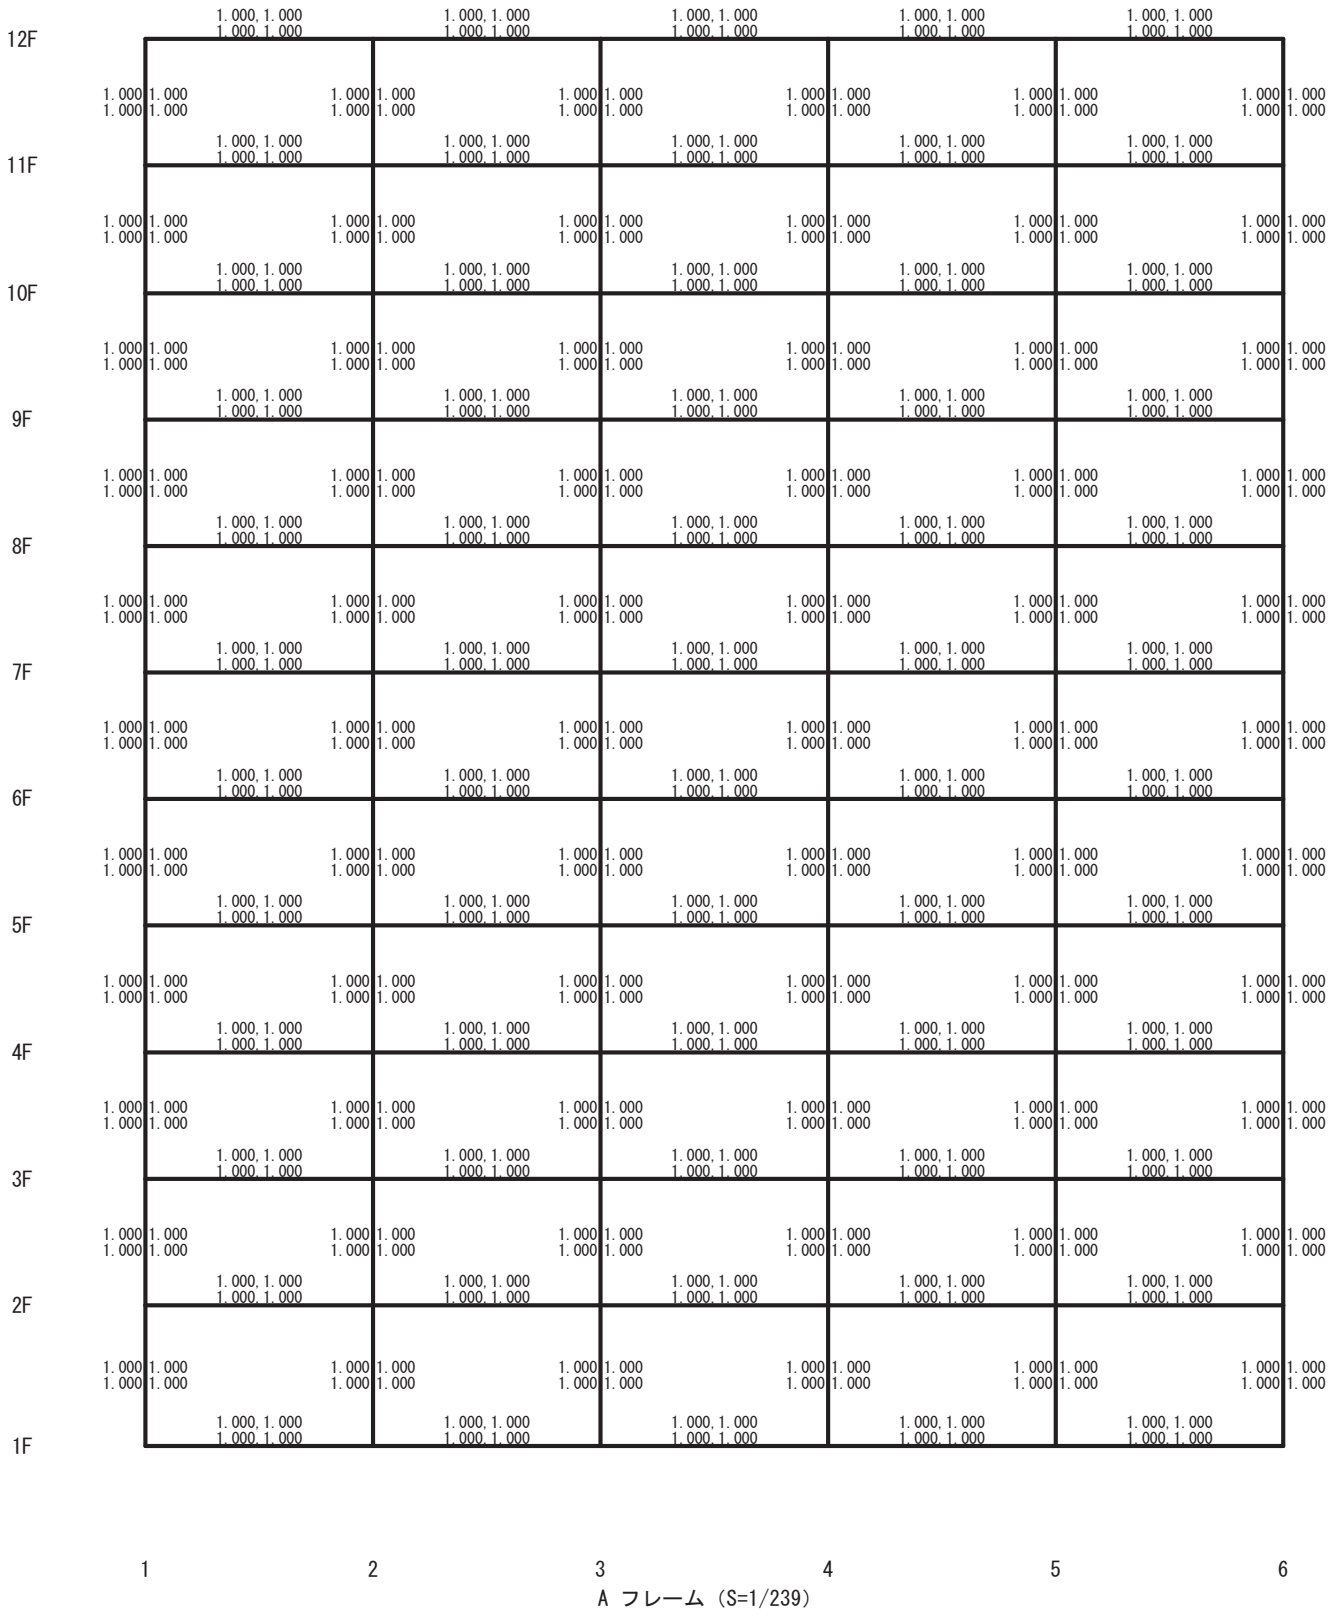
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

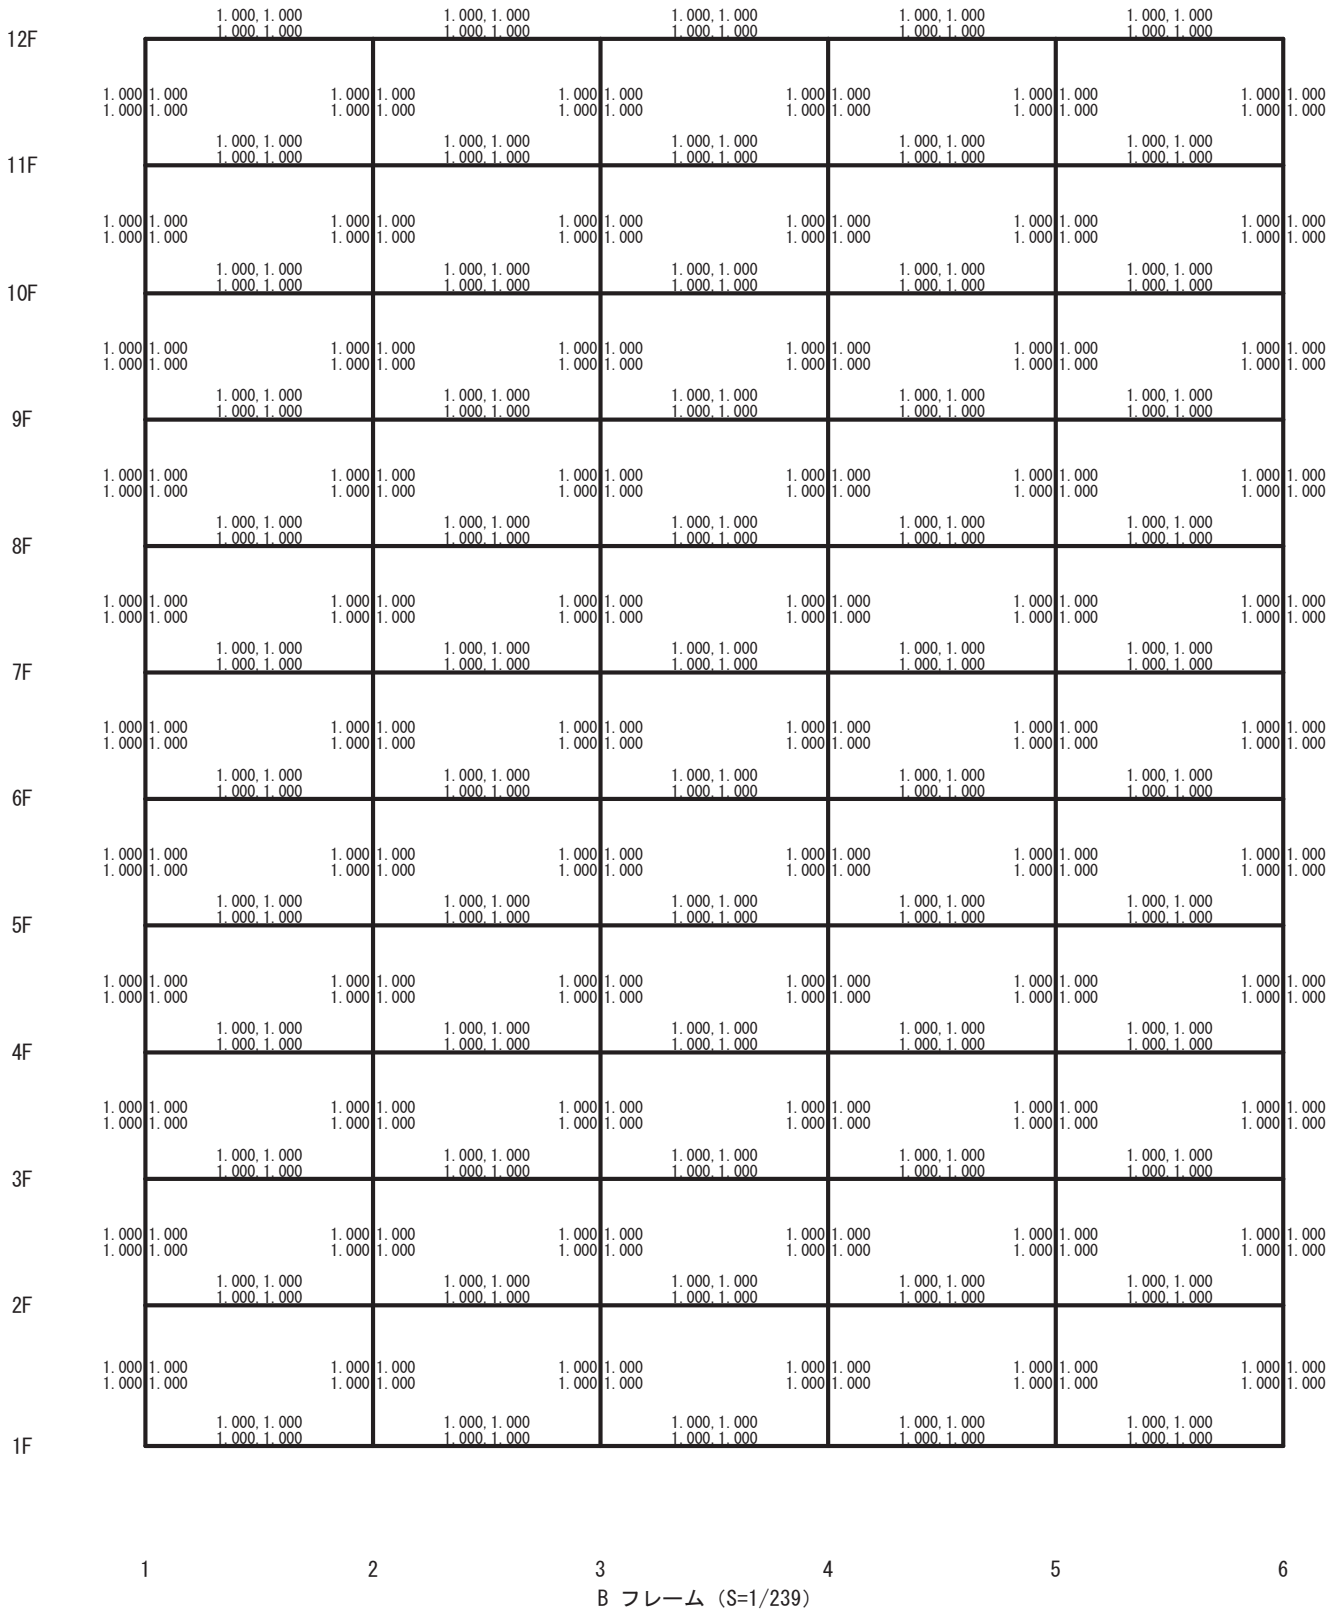
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

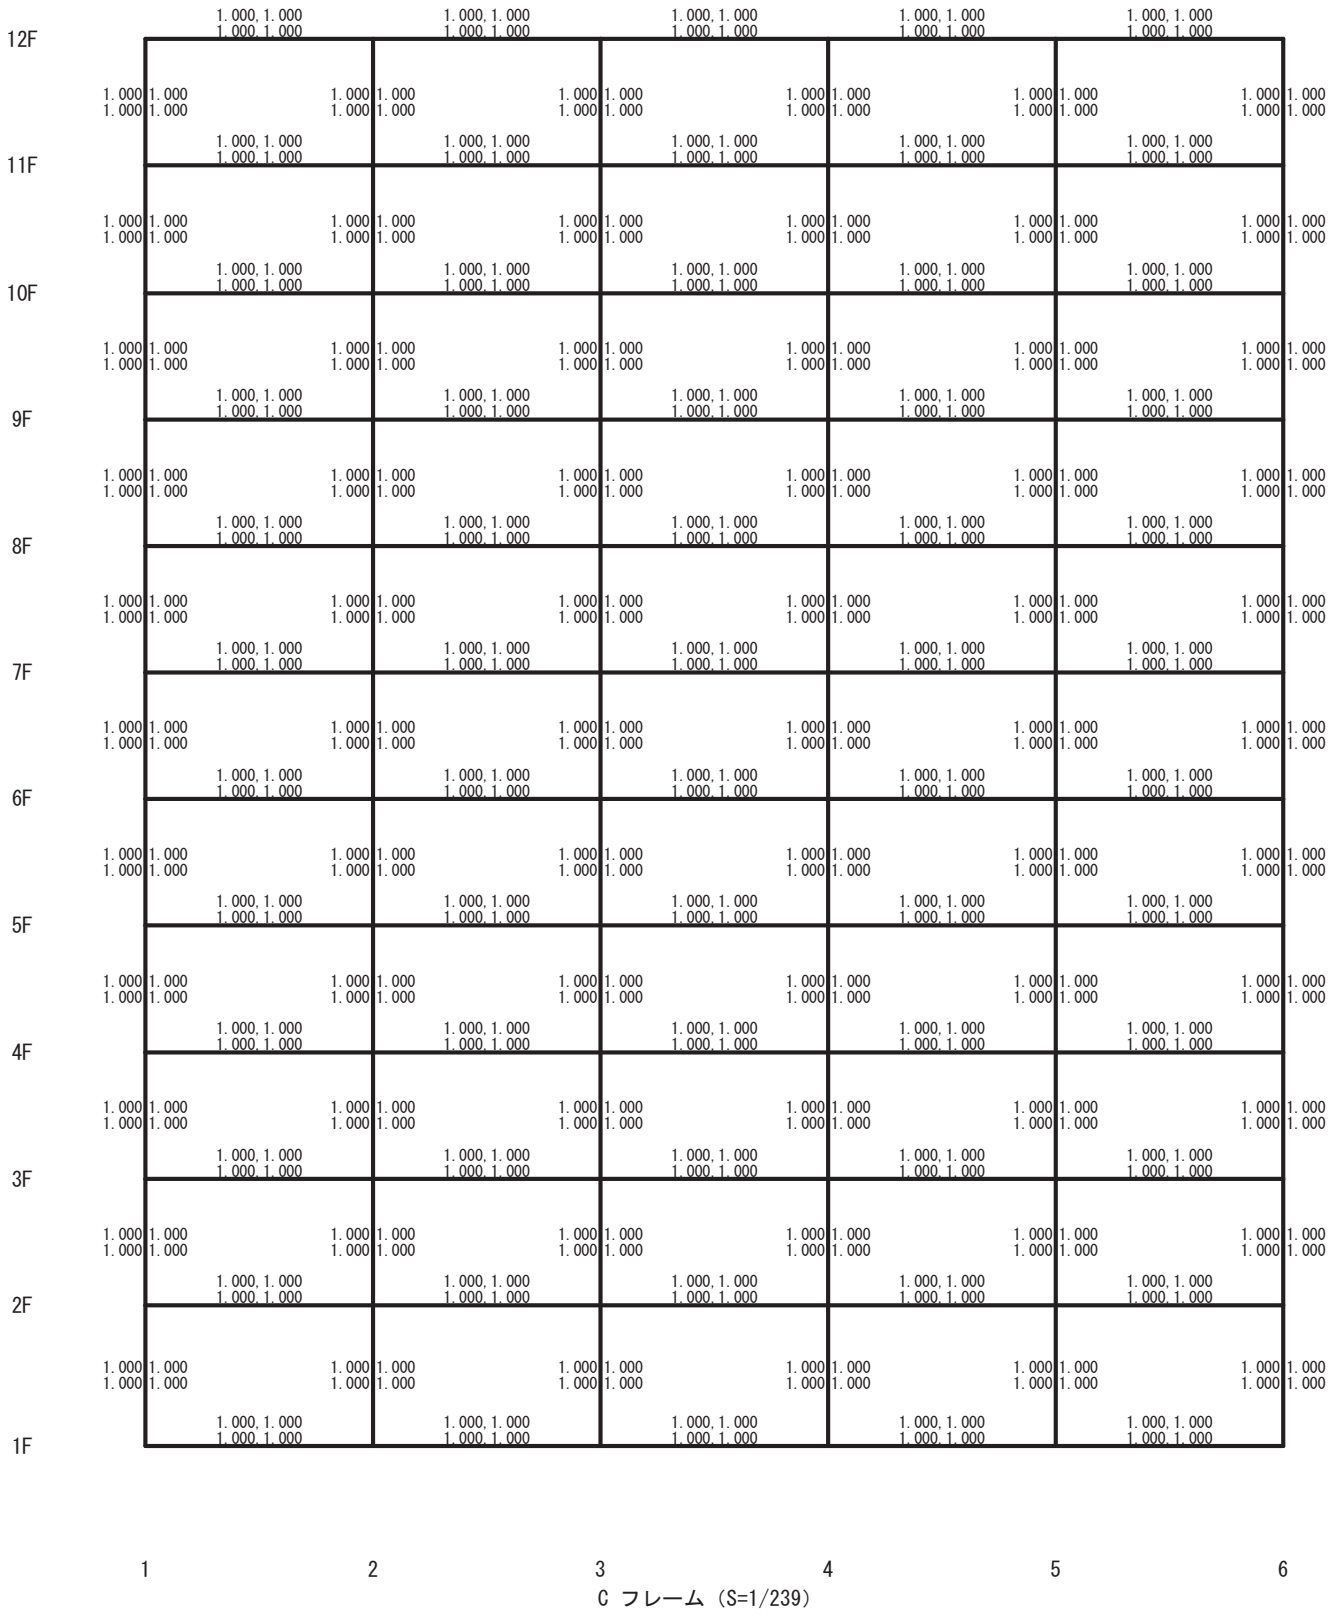

C フレーム (S=1/239)

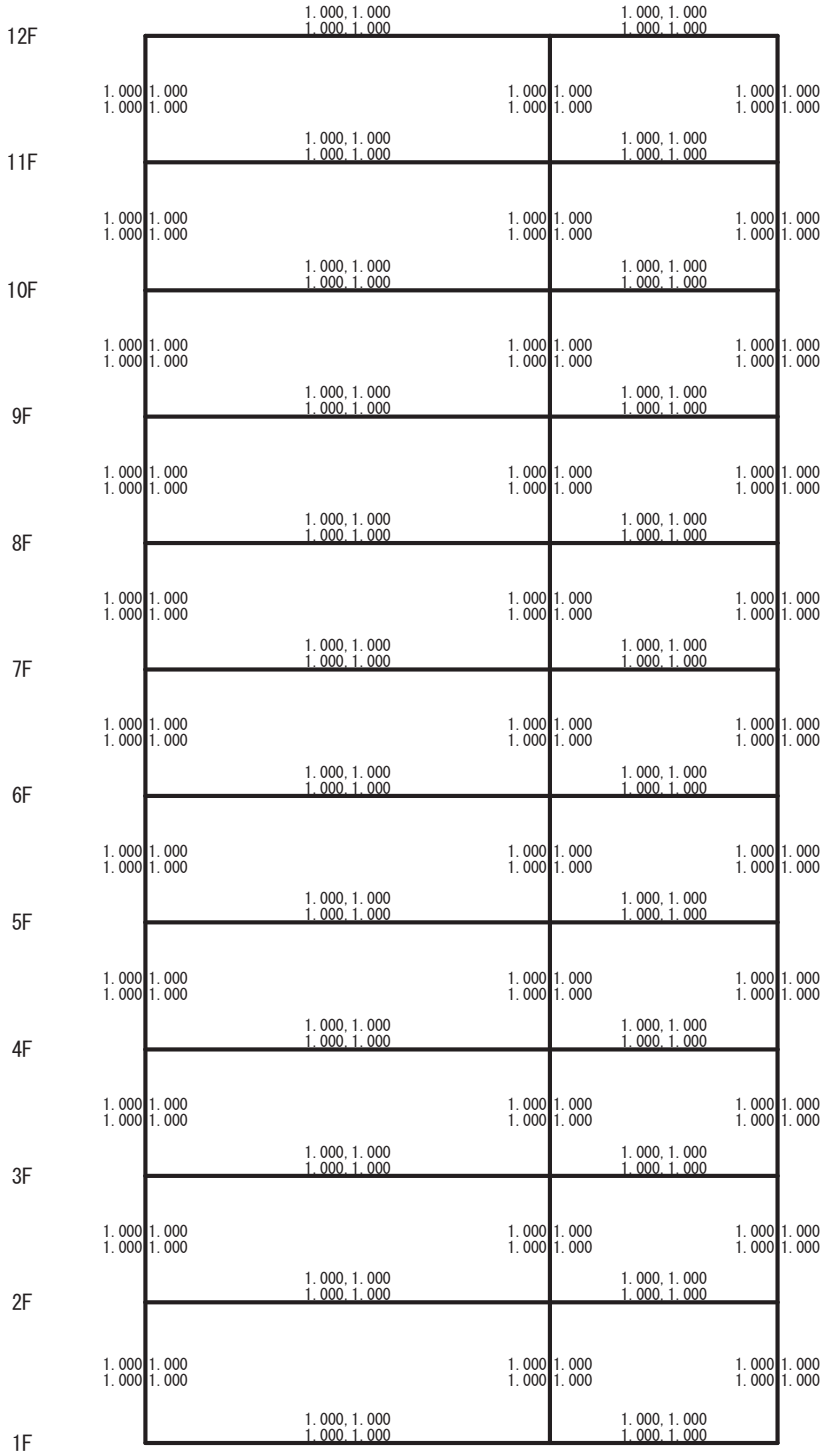

1 フレーム (S=1/239)

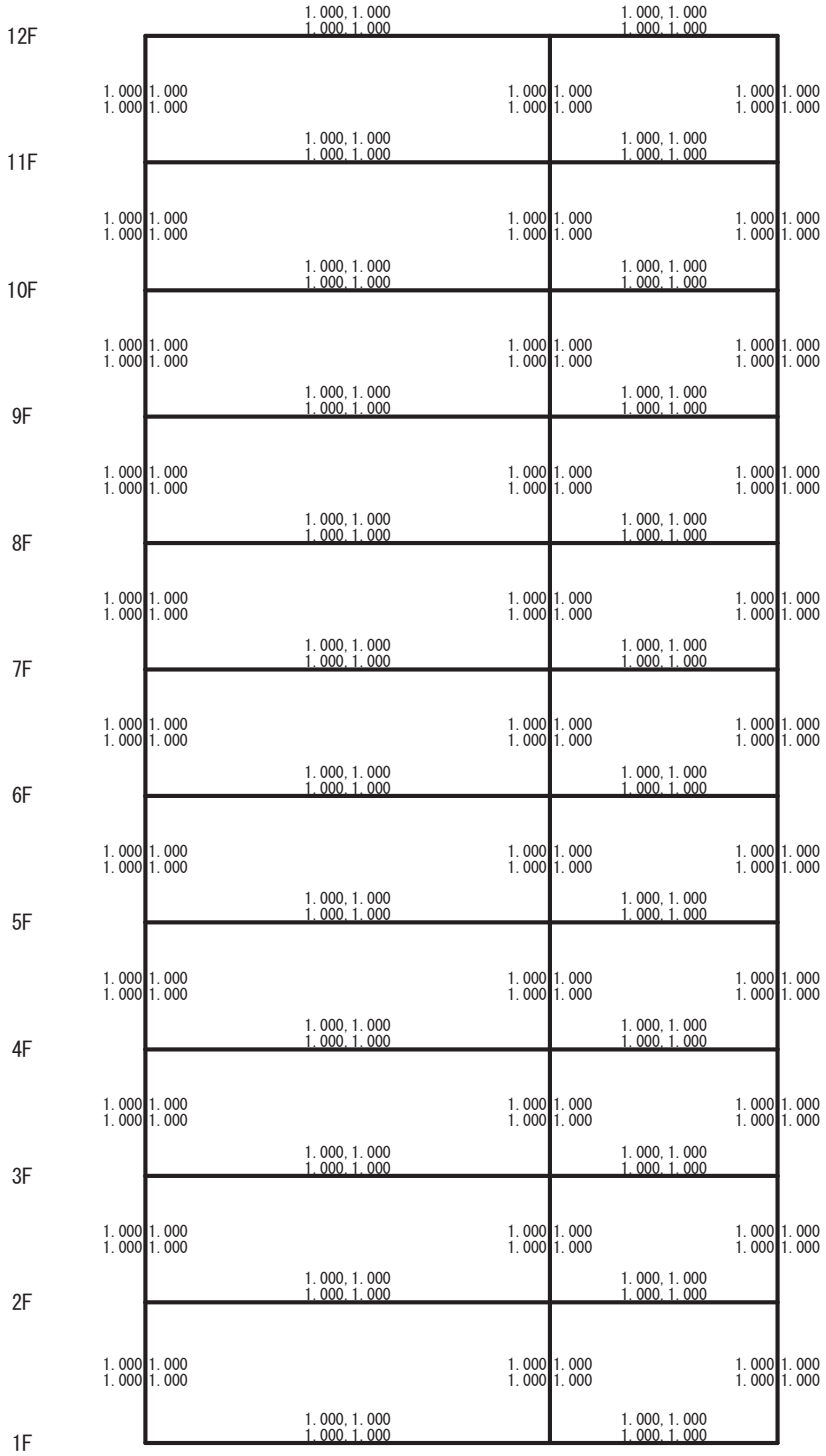

2 フレーム (S=1/239)

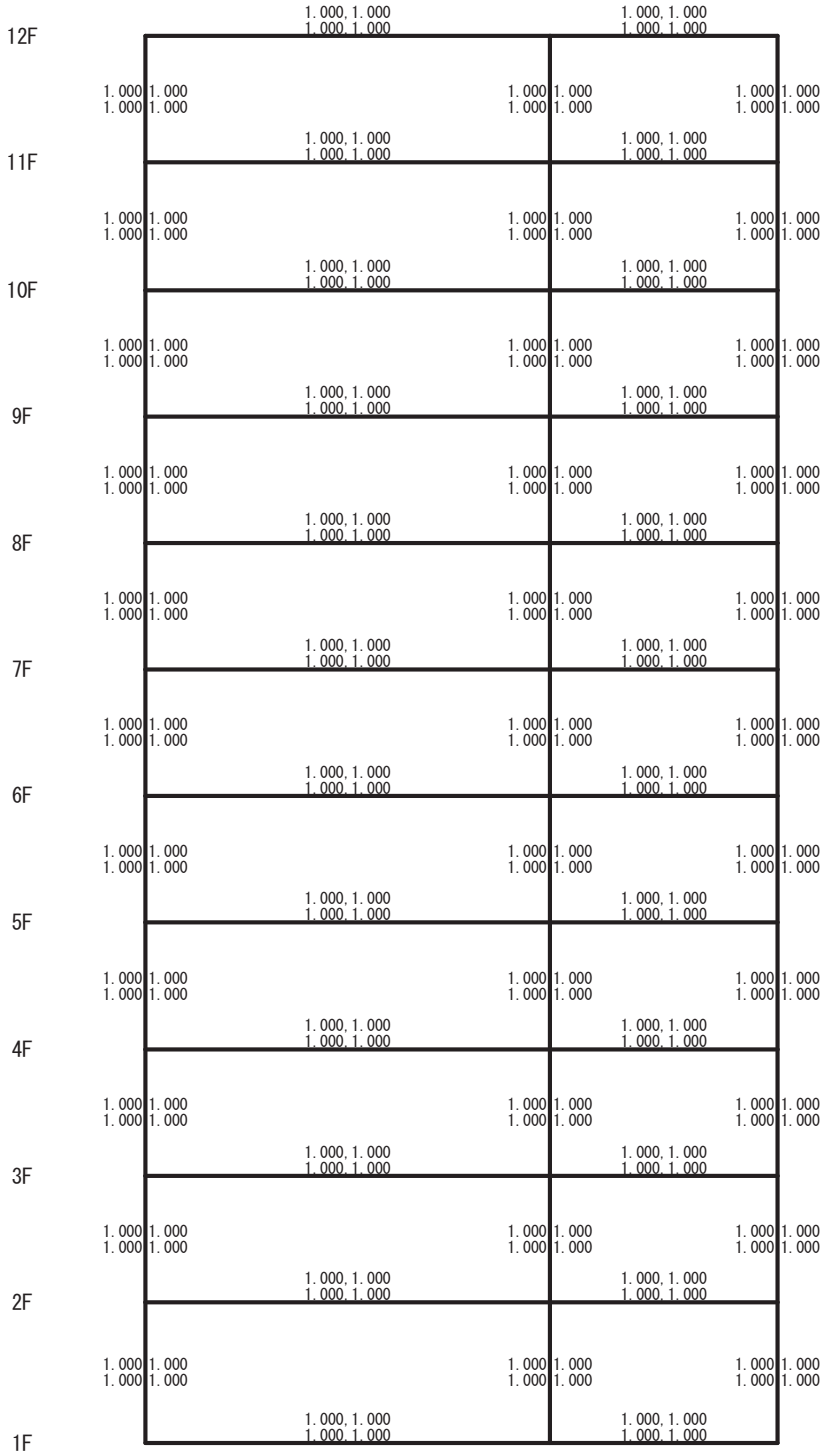

3 フレーム (S=1/239)

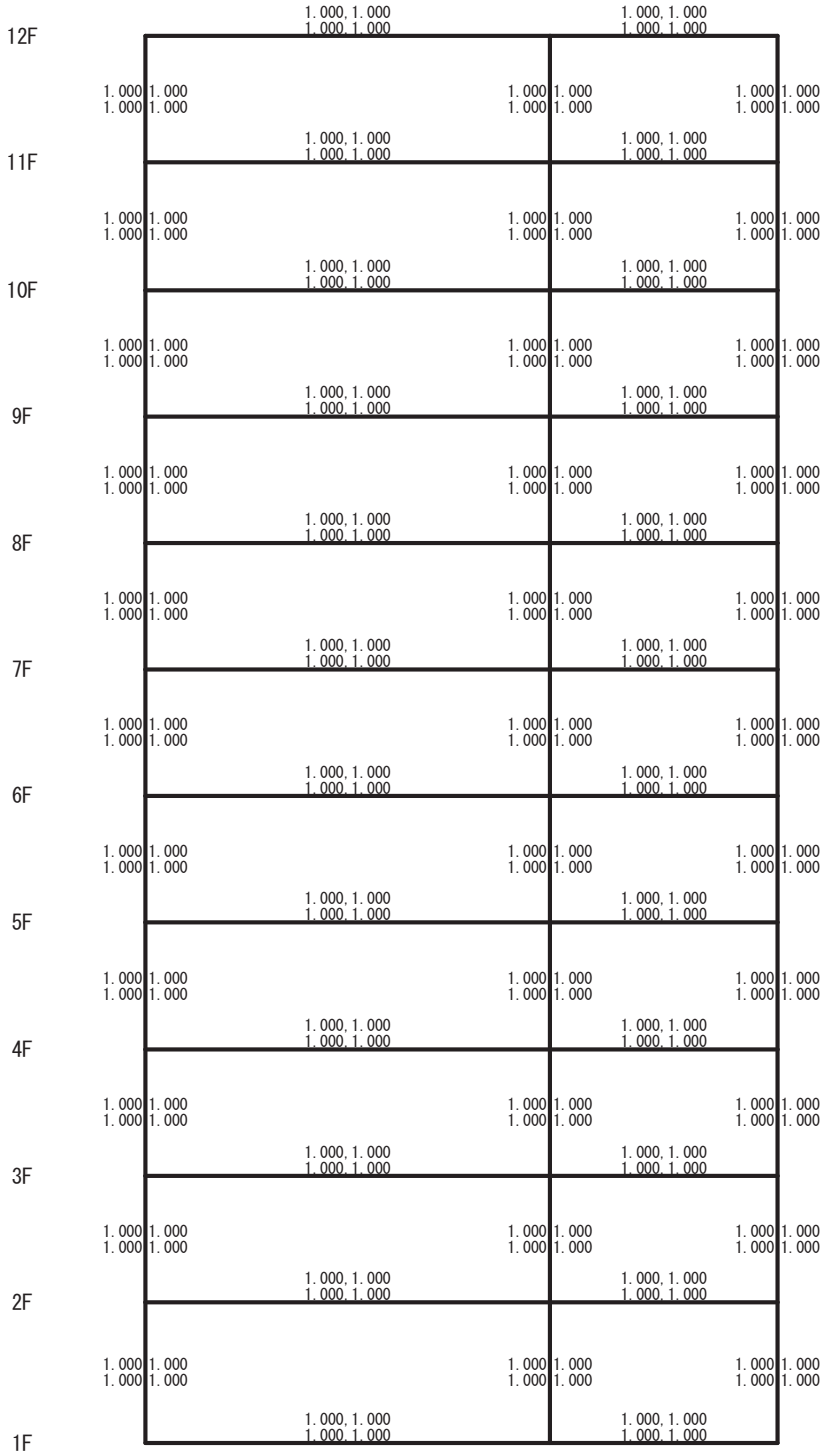

4 フレーム (S=1/239)

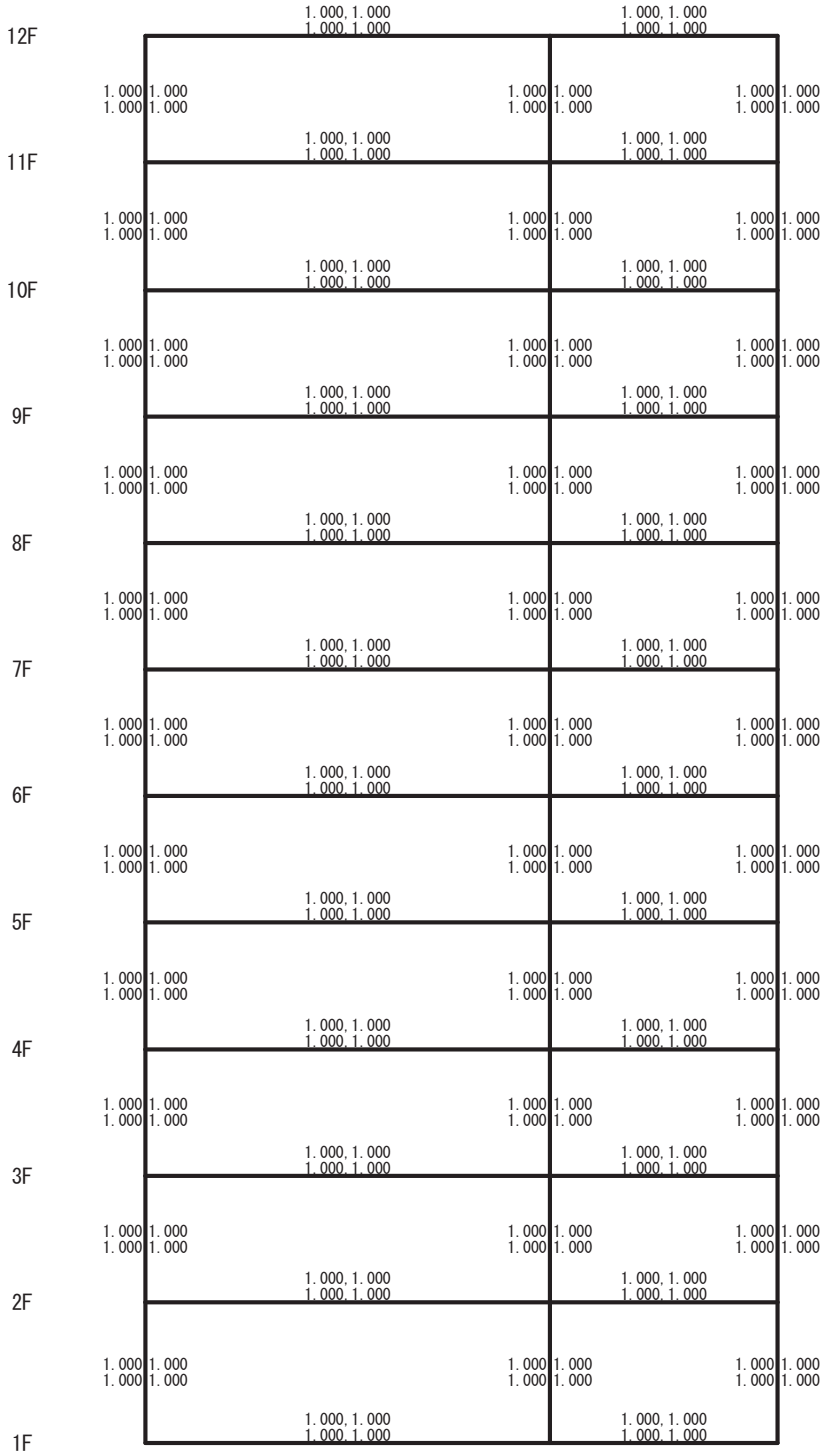

5 フレーム (S=1/239)

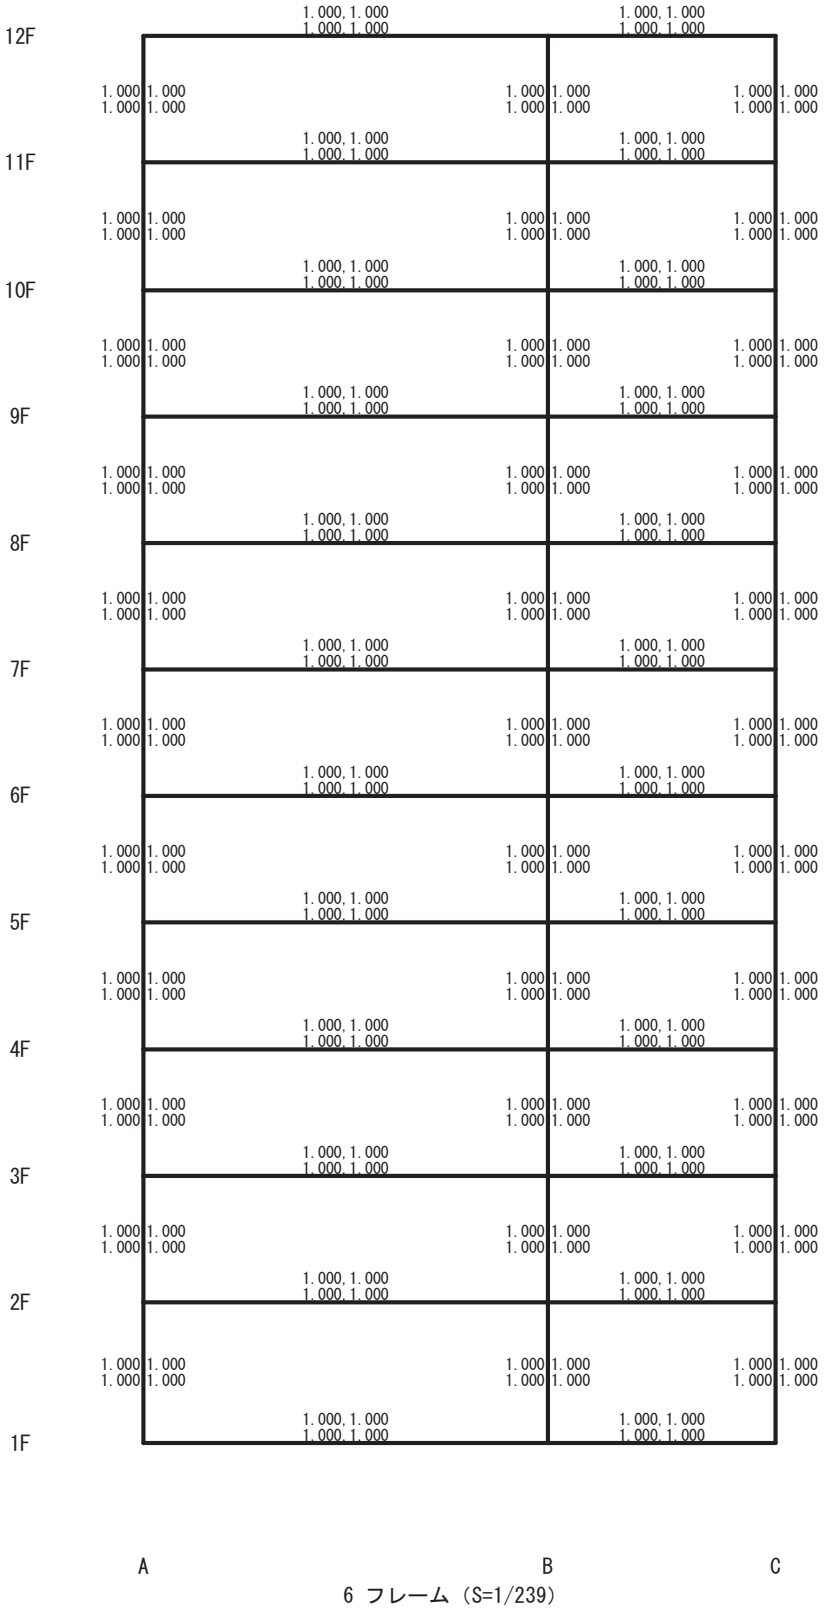

6 フレーム（S=1/239）

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	62875.3	2600.3	0.0	2600.3	0.0414
		2	62875.3	3955.5	0.0	3955.5	0.0629
		3	62875.3	4191.4	0.0	4191.4	0.0667
		4	62875.3	4192.9	0.0	4192.9	0.0667
		5	62875.3	3962.5	0.0	3962.5	0.0630
		6	62875.3	2597.7	0.0	2597.7	0.0413
	B	1	62875.3	3541.4	0.0	3541.4	0.0563
		2	62875.3	5473.7	0.0	5473.7	0.0871
		3	62875.3	5937.2	0.0	5937.2	0.0944
		4	62875.3	5762.9	0.0	5762.9	0.0917
		5	62875.3	5275.5	0.0	5275.5	0.0839
		6	62875.3	3510.6	0.0	3510.6	0.0558
	C	1	62875.3	1369.3	0.0	1369.3	0.0218
		2	62875.3	2347.6	0.0	2347.6	0.0373
		3	62875.3	2712.7	0.0	2712.7	0.0431
		4	62875.3	2284.7	0.0	2284.7	0.0363
		5	62875.3	1844.9	0.0	1844.9	0.0293
		6	62875.3	1314.7	0.0	1314.7	0.0209
2F	A	1	57120.2	2368.8	0.0	2368.8	0.0415
		2	57120.2	3589.8	0.0	3589.8	0.0628
		3	57120.2	3818.9	0.0	3818.9	0.0669
		4	57120.2	3819.9	0.0	3819.9	0.0669
		5	57120.2	3595.9	0.0	3595.9	0.0630
		6	57120.2	2366.3	0.0	2366.3	0.0414
	B	1	57120.2	3221.8	0.0	3221.8	0.0564
		2	57120.2	4938.4	0.0	4938.4	0.0865
		3	57120.2	5370.0	0.0	5370.0	0.0940
		4	57120.2	5214.3	0.0	5214.3	0.0913
		5	57120.2	4758.8	0.0	4758.8	0.0833
		6	57120.2	3192.3	0.0	3192.3	0.0559
	C	1	57120.2	1260.4	0.0	1260.4	0.0221
		2	57120.2	2140.6	0.0	2140.6	0.0375
		3	57120.2	2466.4	0.0	2466.4	0.0432
		4	57120.2	2095.7	0.0	2095.7	0.0367
		5	57120.2	1695.5	0.0	1695.5	0.0297
		6	57120.2	1206.5	0.0	1206.5	0.0211
3F	A	1	51385.3	2125.6	0.0	2125.6	0.0414
		2	51385.3	3231.8	0.0	3231.8	0.0629
		3	51385.3	3441.7	0.0	3441.7	0.0670
		4	51385.3	3442.4	0.0	3442.4	0.0670
		5	51385.3	3237.0	0.0	3237.0	0.0630
		6	51385.3	2123.4	0.0	2123.4	0.0413
	B	1	51385.3	2890.4	0.0	2890.4	0.0563
		2	51385.3	4434.0	0.0	4434.0	0.0863

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
3F	B	3	51385.3	4819.1	0.0	4819.1	0.0938
		4	51385.3	4682.0	0.0	4682.0	0.0911
		5	51385.3	4273.0	0.0	4273.0	0.0832
		6	51385.3	2863.4	0.0	2863.4	0.0557
	C	1	51385.3	1146.4	0.0	1146.4	0.0223
		2	51385.3	1928.1	0.0	1928.1	0.0375
		3	51385.3	2216.9	0.0	2216.9	0.0431
		4	51385.3	1897.3	0.0	1897.3	0.0369
		5	51385.3	1537.6	0.0	1537.6	0.0299
		6	51385.3	1095.1	0.0	1095.1	0.0213
4F	A	1	45666.7	1874.4	0.0	1874.4	0.0410
		2	45666.7	2880.3	0.0	2880.3	0.0631
		3	45666.7	3061.7	0.0	3061.7	0.0670
		4	45666.7	3062.2	0.0	3062.2	0.0671
		5	45666.7	2884.4	0.0	2884.4	0.0632
		6	45666.7	1872.6	0.0	1872.6	0.0410
	B	1	45666.7	2551.4	0.0	2551.4	0.0559
		2	45666.7	3950.2	0.0	3950.2	0.0865
		3	45666.7	4277.9	0.0	4277.9	0.0937
		4	45666.7	4159.7	0.0	4159.7	0.0911
		5	45666.7	3808.2	0.0	3808.2	0.0834
		6	45666.7	2527.6	0.0	2527.6	0.0553
	C	1	45666.7	1028.3	0.0	1028.3	0.0225
		2	45666.7	1713.4	0.0	1713.4	0.0375
		3	45666.7	1965.5	0.0	1965.5	0.0430
		4	45666.7	1693.2	0.0	1693.2	0.0371
		5	45666.7	1375.3	0.0	1375.3	0.0301
		6	45666.7	980.5	0.0	980.5	0.0215
5F	A	1	40012.7	1636.5	0.0	1636.5	0.0409
		2	40012.7	2522.9	0.0	2522.9	0.0631
		3	40012.7	2682.0	0.0	2682.0	0.0670
		4	40012.7	2682.5	0.0	2682.5	0.0670
		5	40012.7	2526.5	0.0	2526.5	0.0631
		6	40012.7	1635.1	0.0	1635.1	0.0409
	B	1	40012.7	2231.5	0.0	2231.5	0.0558
		2	40012.7	3461.9	0.0	3461.9	0.0865
		3	40012.7	3744.7	0.0	3744.7	0.0936
		4	40012.7	3643.4	0.0	3643.4	0.0911
		5	40012.7	3338.5	0.0	3338.5	0.0834
		6	40012.7	2210.5	0.0	2210.5	0.0552
	C	1	40012.7	906.9	0.0	906.9	0.0227
		2	40012.7	1501.8	0.0	1501.8	0.0375
		3	40012.7	1717.2	0.0	1717.2	0.0429
		4	40012.7	1491.0	0.0	1491.0	0.0373
		5	40012.7	1216.2	0.0	1216.2	0.0304
		6	40012.7	863.4	0.0	863.4	0.0216
6F	A	1	34358.7	1393.1	0.0	1393.1	0.0405
		2	34358.7	2167.3	0.0	2167.3	0.0631
		3	34358.7	2299.0	0.0	2299.0	0.0669
		4	34358.7	2299.8	0.0	2299.8	0.0669
		5	34358.7	2170.5	0.0	2170.5	0.0632
		6	34358.7	1392.0	0.0	1392.0	0.0405
	B	1	34358.7	1908.0	0.0	1908.0	0.0555
		2	34358.7	2988.3	0.0	2988.3	0.0870
		3	34358.7	3220.9	0.0	3220.9	0.0937
		4	34358.7	3136.0	0.0	3136.0	0.0913
		5	34358.7	2883.2	0.0	2883.2	0.0839
		6	34358.7	1890.4	0.0	1890.4	0.0550
	C	1	34358.7	780.0	0.0	780.0	0.0227
		2	34358.7	1287.0	0.0	1287.0	0.0375
		3	34358.7	1466.0	0.0	1466.0	0.0427
		4	34358.7	1282.9	0.0	1282.9	0.0373
		5	34358.7	1052.4	0.0	1052.4	0.0306
		6	34358.7	741.8	0.0	741.8	0.0216
7F	A	1	28717.6	1148.0	0.0	1148.0	0.0400
		2	28717.6	1813.7	0.0	1813.7	0.0632

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
7F	A	3	28717.6	1914.8	0.0	1914.8	0.0667
		4	28717.6	1915.8	0.0	1915.8	0.0667
		5	28717.6	1816.3	0.0	1816.3	0.0632
		6	28717.6	1147.3	0.0	1147.3	0.0400
	B	1	28717.6	1583.8	0.0	1583.8	0.0552
		2	28717.6	2523.7	0.0	2523.7	0.0879
		3	28717.6	2702.8	0.0	2702.8	0.0941
		4	28717.6	2634.3	0.0	2634.3	0.0917
		5	28717.6	2437.3	0.0	2437.3	0.0849
		6	28717.6	1570.0	0.0	1570.0	0.0547
	C	1	28717.6	649.8	0.0	649.8	0.0226
		2	28717.6	1071.0	0.0	1071.0	0.0373
		3	28717.6	1213.8	0.0	1213.8	0.0423
		4	28717.6	1071.3	0.0	1071.3	0.0373
		5	28717.6	885.9	0.0	885.9	0.0309
		6	28717.6	617.9	0.0	617.9	0.0215
8F	A	1	23099.8	912.9	0.0	912.9	0.0395
		2	23099.8	1452.4	0.0	1452.4	0.0629
		3	23099.8	1531.0	0.0	1531.0	0.0663
		4	23099.8	1532.1	0.0	1532.1	0.0663
		5	23099.8	1454.8	0.0	1454.8	0.0630
		6	23099.8	912.5	0.0	912.5	0.0395
	B	1	23099.8	1274.3	0.0	1274.3	0.0552
		2	23099.8	2052.3	0.0	2052.3	0.0888
		3	23099.8	2190.3	0.0	2190.3	0.0948
		4	23099.8	2138.1	0.0	2138.1	0.0926
		5	23099.8	1985.9	0.0	1985.9	0.0860
		6	23099.8	1263.6	0.0	1263.6	0.0547
	C	1	23099.8	517.4	0.0	517.4	0.0224
		2	23099.8	854.1	0.0	854.1	0.0370
		3	23099.8	960.8	0.0	960.8	0.0416
		4	23099.8	857.2	0.0	857.2	0.0371
		5	23099.8	717.8	0.0	717.8	0.0311
		6	23099.8	492.4	0.0	492.4	0.0213
9F	A	1	17482.1	674.5	0.0	674.5	0.0386
		2	17482.1	1090.9	0.0	1090.9	0.0624
		3	17482.1	1144.0	0.0	1144.0	0.0654
		4	17482.1	1145.4	0.0	1145.4	0.0655
		5	17482.1	1093.2	0.0	1093.2	0.0625
		6	17482.1	674.4	0.0	674.4	0.0386
	B	1	17482.1	964.3	0.0	964.3	0.0552
		2	17482.1	1593.4	0.0	1593.4	0.0911
		3	17482.1	1687.4	0.0	1687.4	0.0965
		4	17482.1	1650.9	0.0	1650.9	0.0944
		5	17482.1	1546.6	0.0	1546.6	0.0885
		6	17482.1	957.1	0.0	957.1	0.0547
	C	1	17482.1	379.8	0.0	379.8	0.0217
		2	17482.1	633.1	0.0	633.1	0.0362
		3	17482.1	703.2	0.0	703.2	0.0402
		4	17482.1	637.0	0.0	637.0	0.0364
		5	17482.1	544.7	0.0	544.7	0.0312
		6	17482.1	362.2	0.0	362.2	0.0207
10F	A	1	11920.2	442.9	0.0	442.9	0.0372
		2	11920.2	734.5	0.0	734.5	0.0616
		3	11920.2	762.7	0.0	762.7	0.0640
		4	11920.2	763.9	0.0	763.9	0.0641
		5	11920.2	736.2	0.0	736.2	0.0618
		6	11920.2	443.0	0.0	443.0	0.0372
	B	1	11920.2	657.1	0.0	657.1	0.0551
		2	11920.2	1129.1	0.0	1129.1	0.0947
		3	11920.2	1178.3	0.0	1178.3	0.0988
		4	11920.2	1158.2	0.0	1158.2	0.0972
		5	11920.2	1102.9	0.0	1102.9	0.0925
		6	11920.2	653.2	0.0	653.2	0.0548
	C	1	11920.2	249.6	0.0	249.6	0.0209
		2	11920.2	417.8	0.0	417.8	0.0350

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
10F	C	3	11920.2	451.1	0.0	451.1	0.0378
		4	11920.2	423.0	0.0	423.0	0.0355
		5	11920.2	377.8	0.0	377.8	0.0317
		6	11920.2	239.0	0.0	239.0	0.0201

A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算

（１）Sはりの計算指定

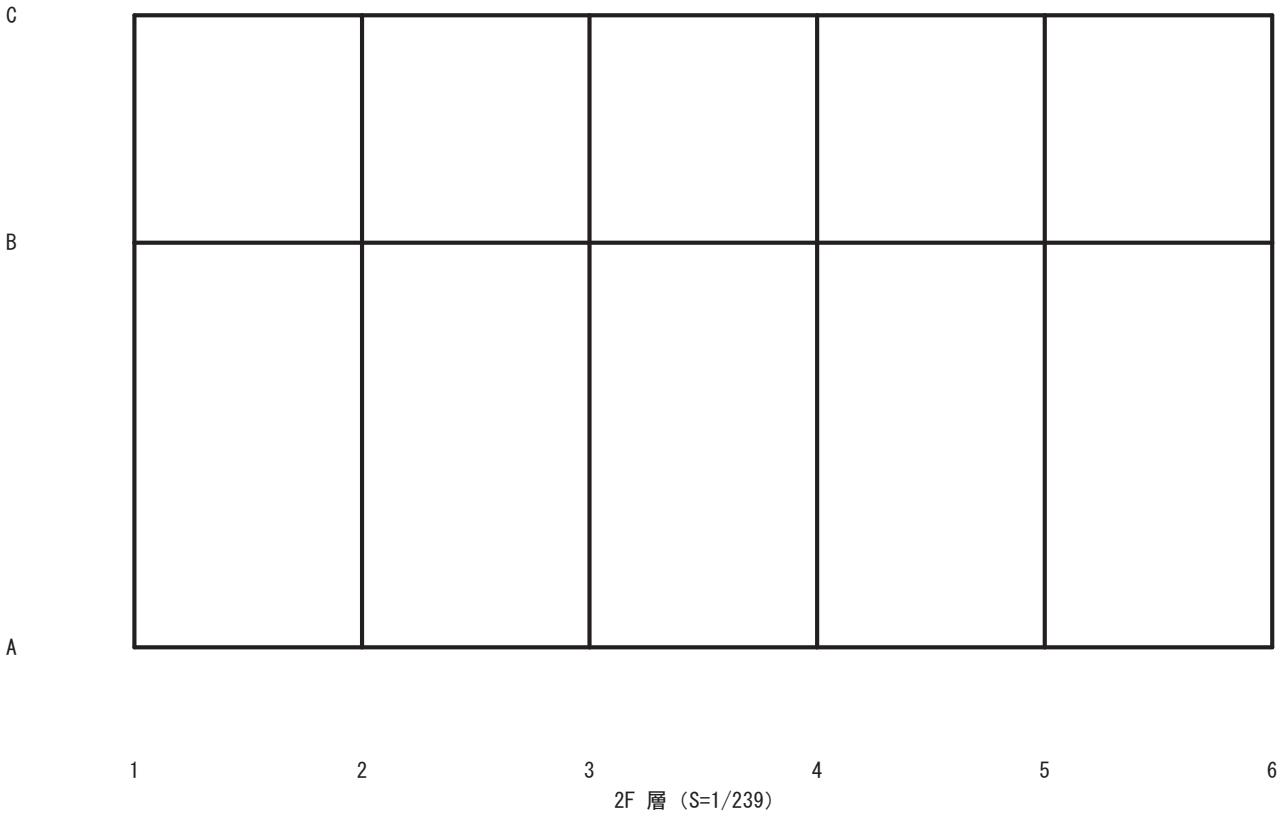

2F 層 (S=1/239)

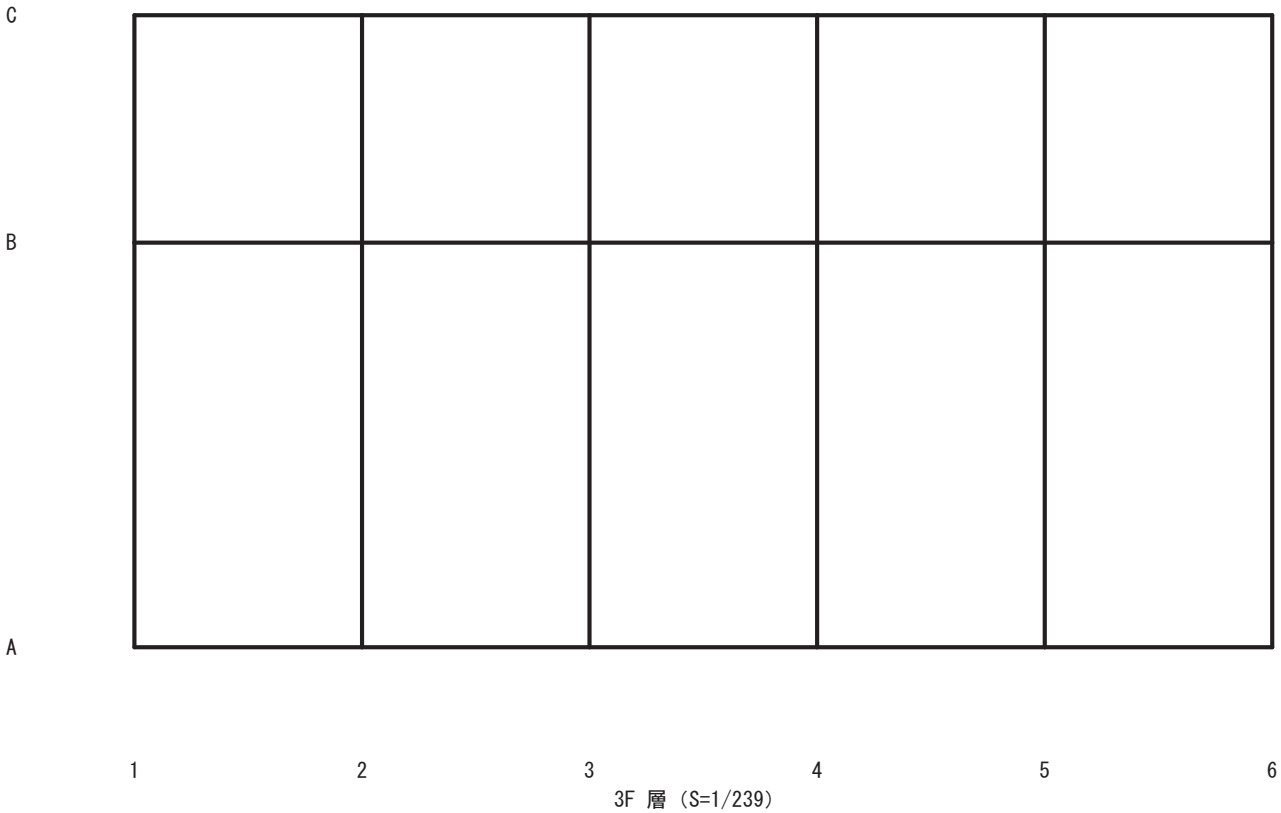

3F 層 (S=1/239)

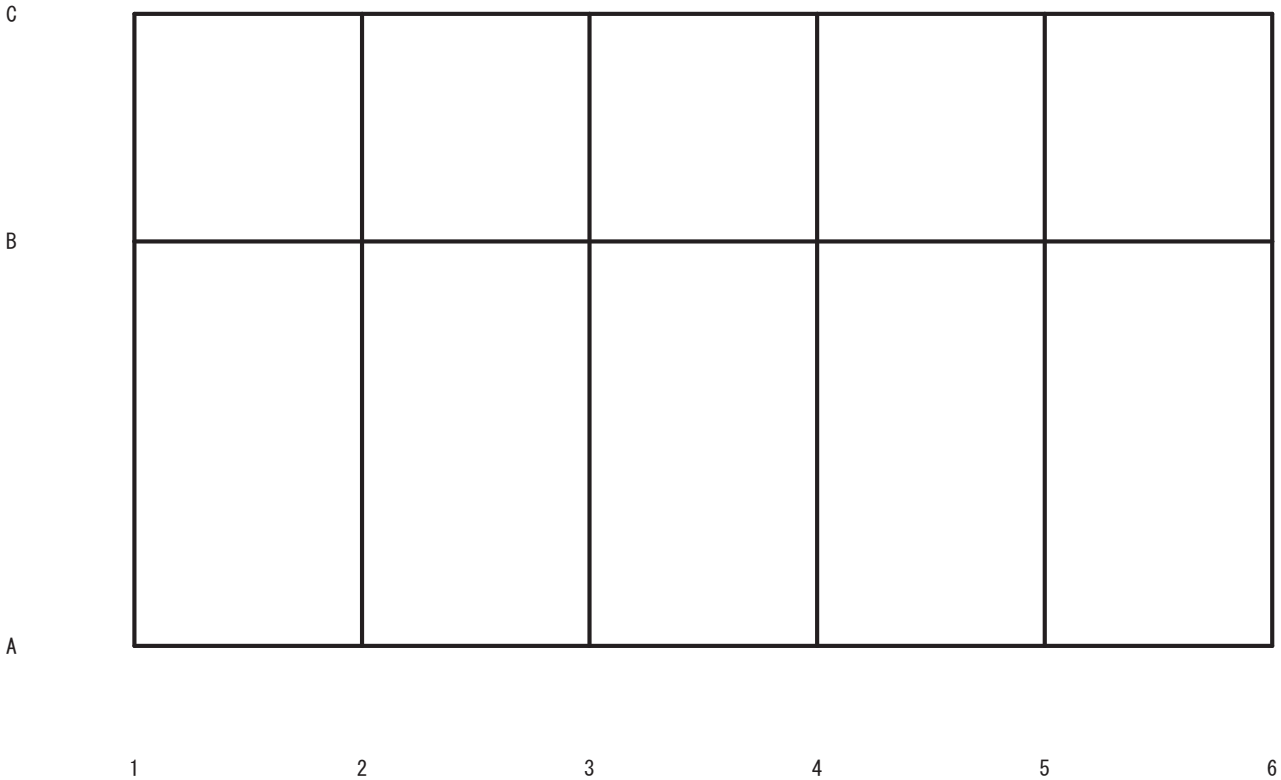

4F 層 (S=1/239)

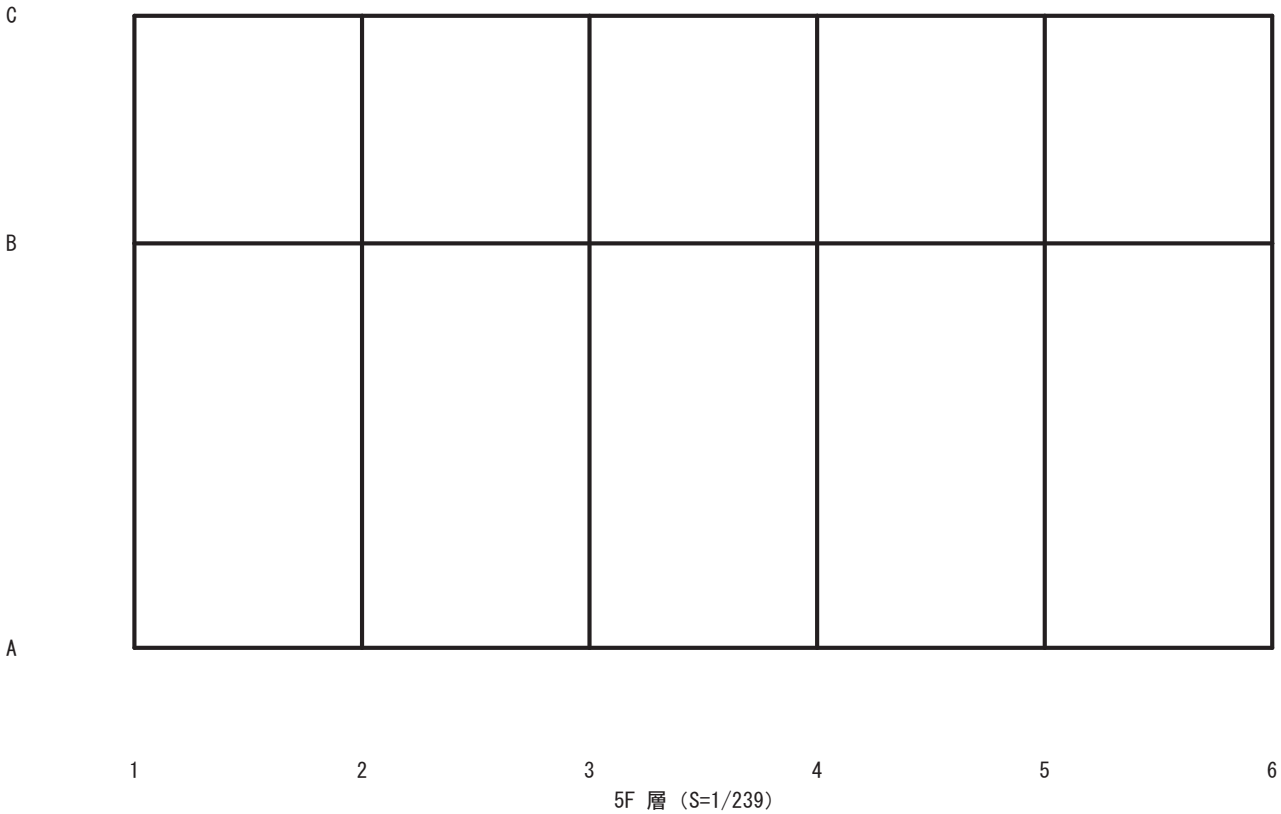

5F 層 (S=1/239)

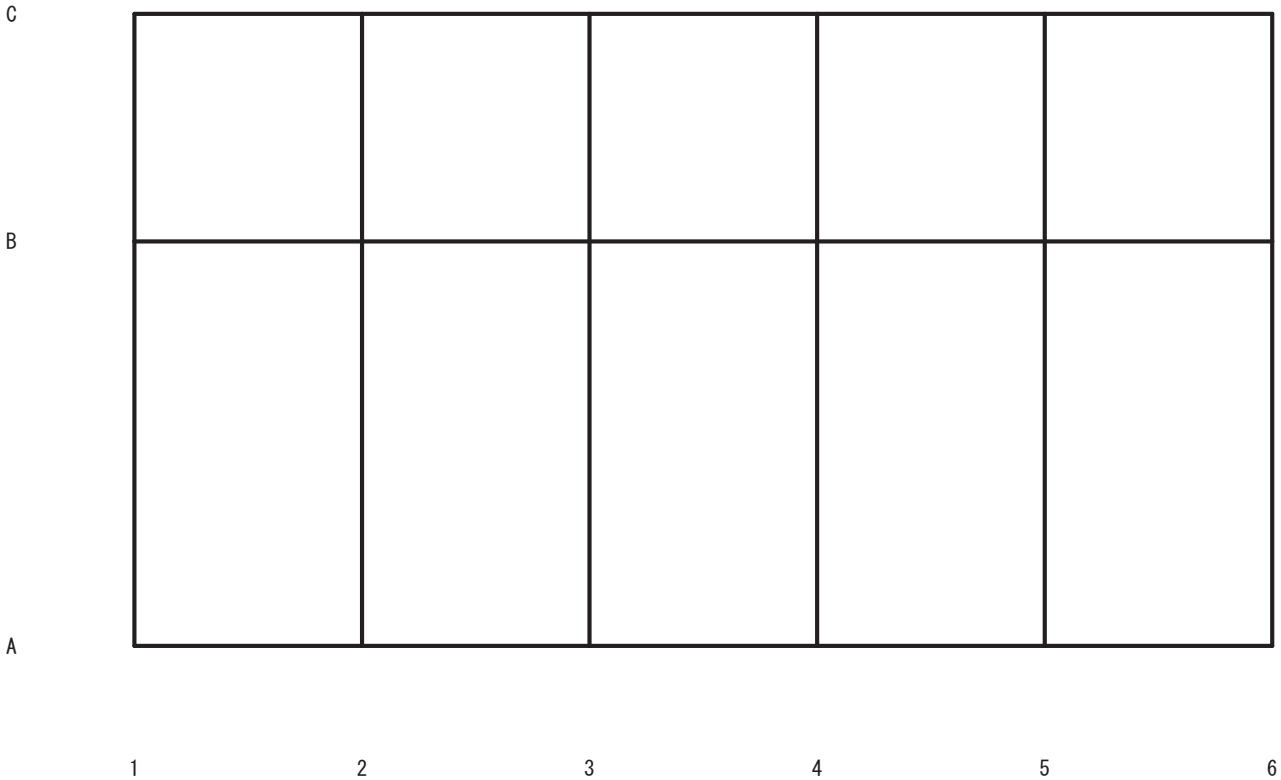

6F 層 (S=1/239)

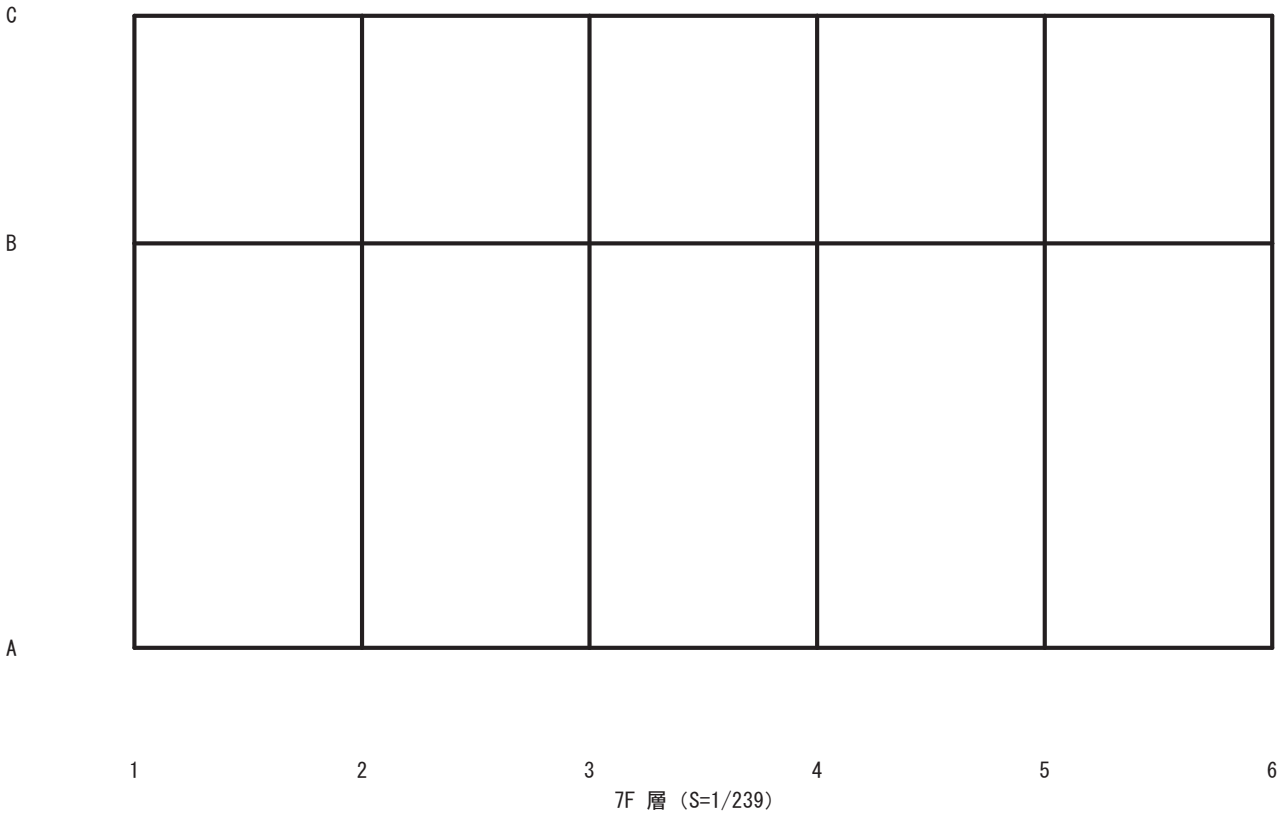

7F 層 (S=1/239)

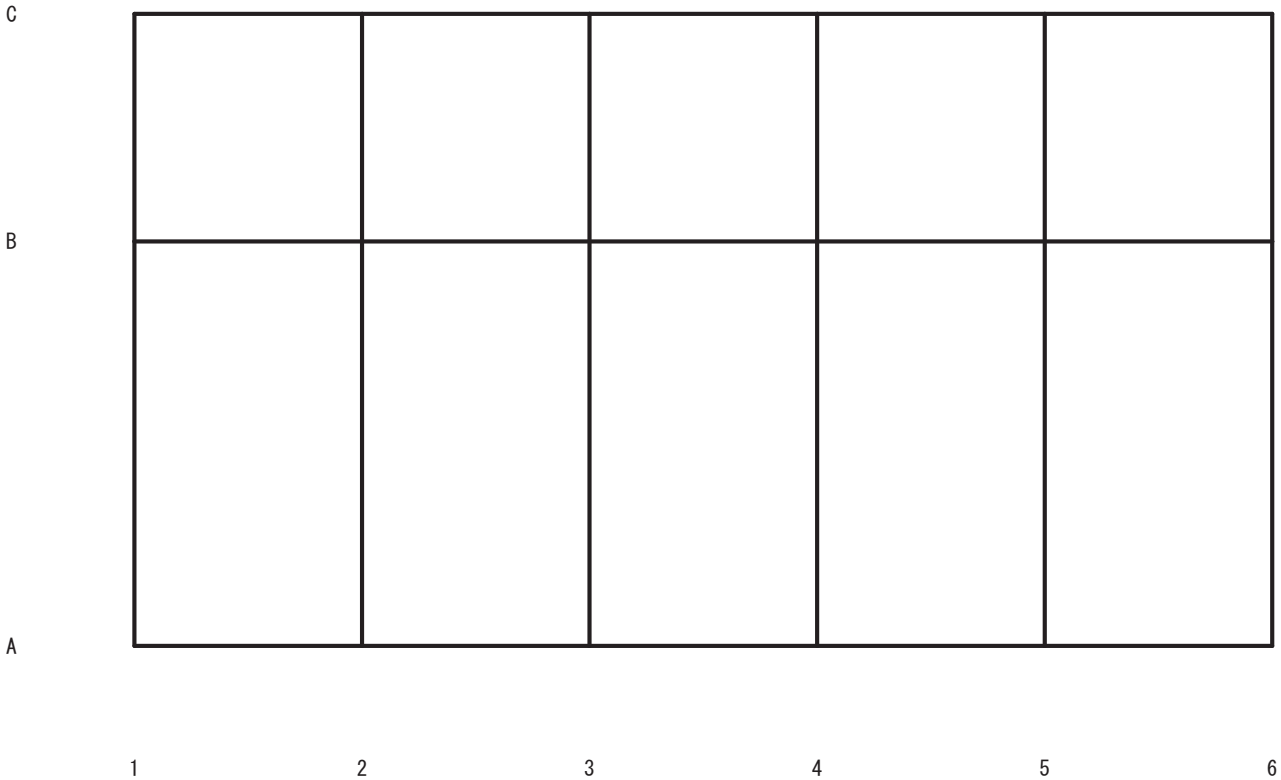

8F 層 (S=1/239)

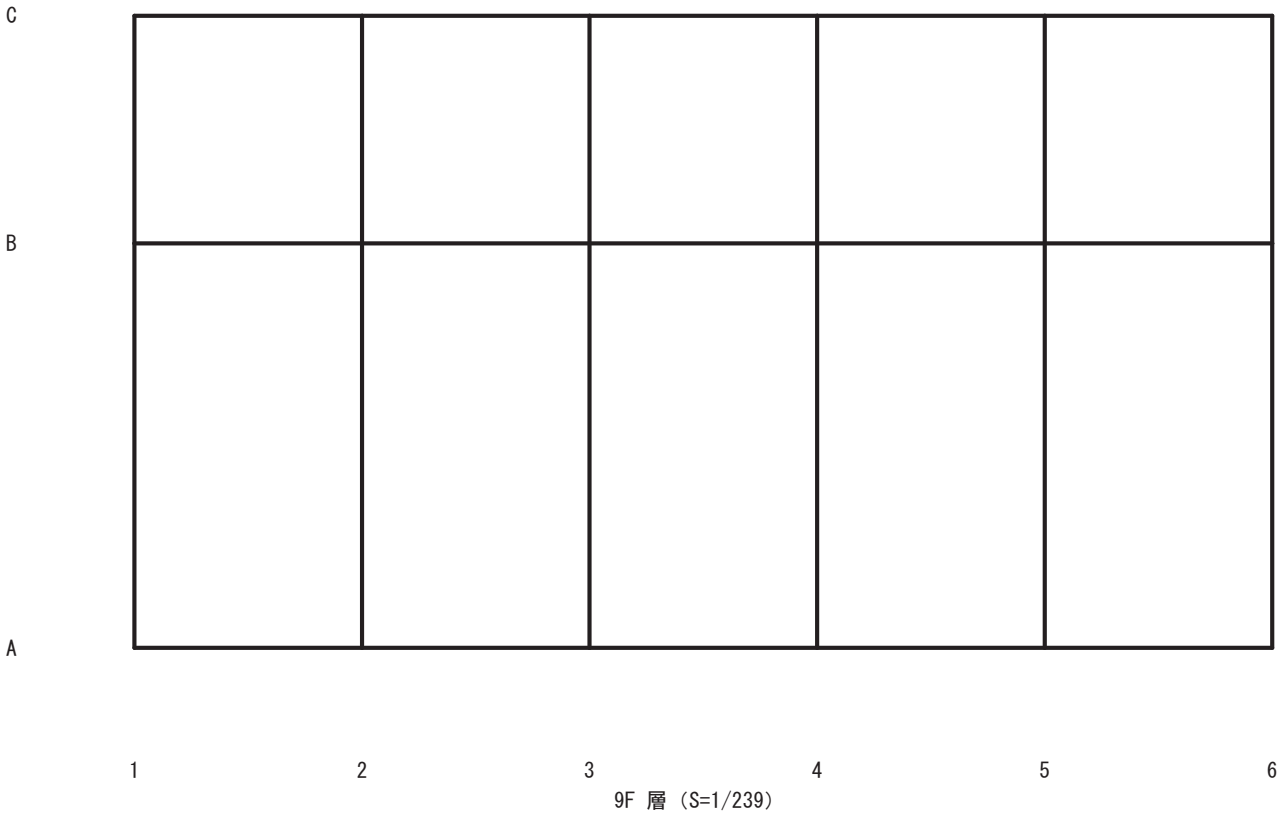

9F 層 (S=1/239)

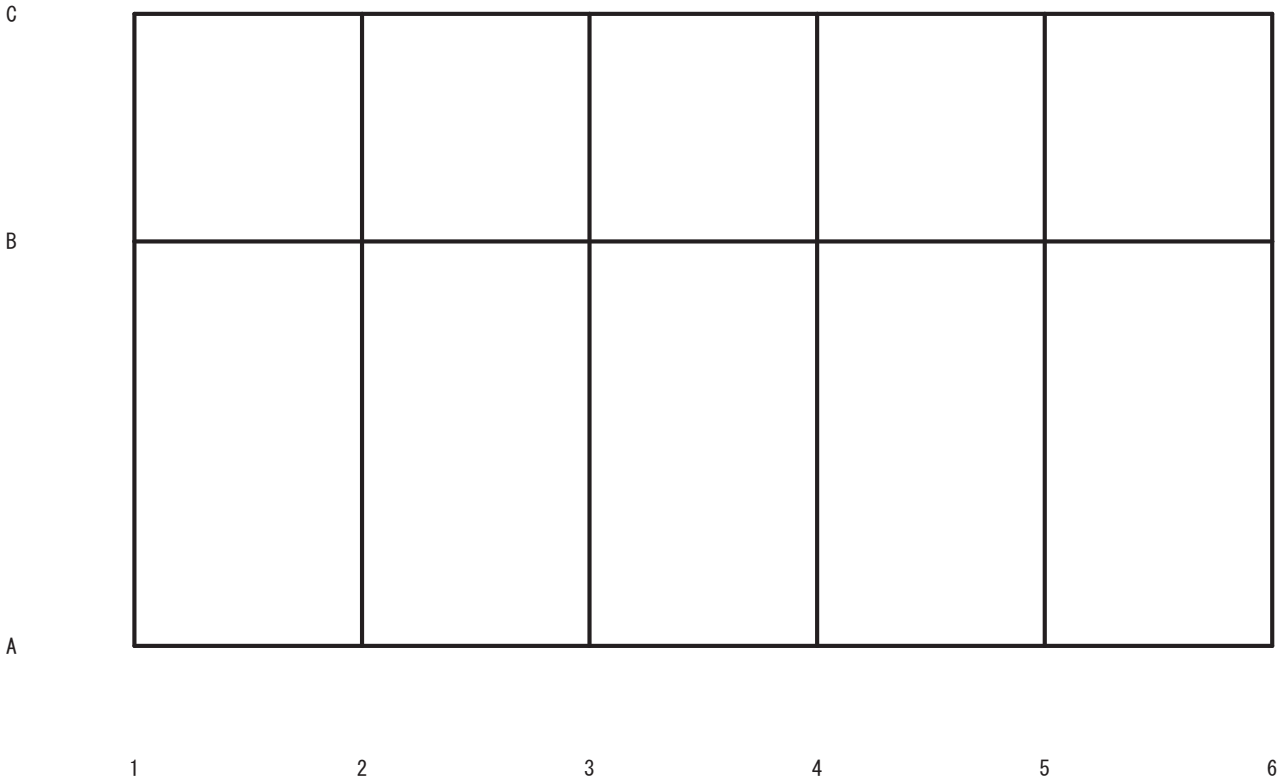

10F 層 (S=1/239)

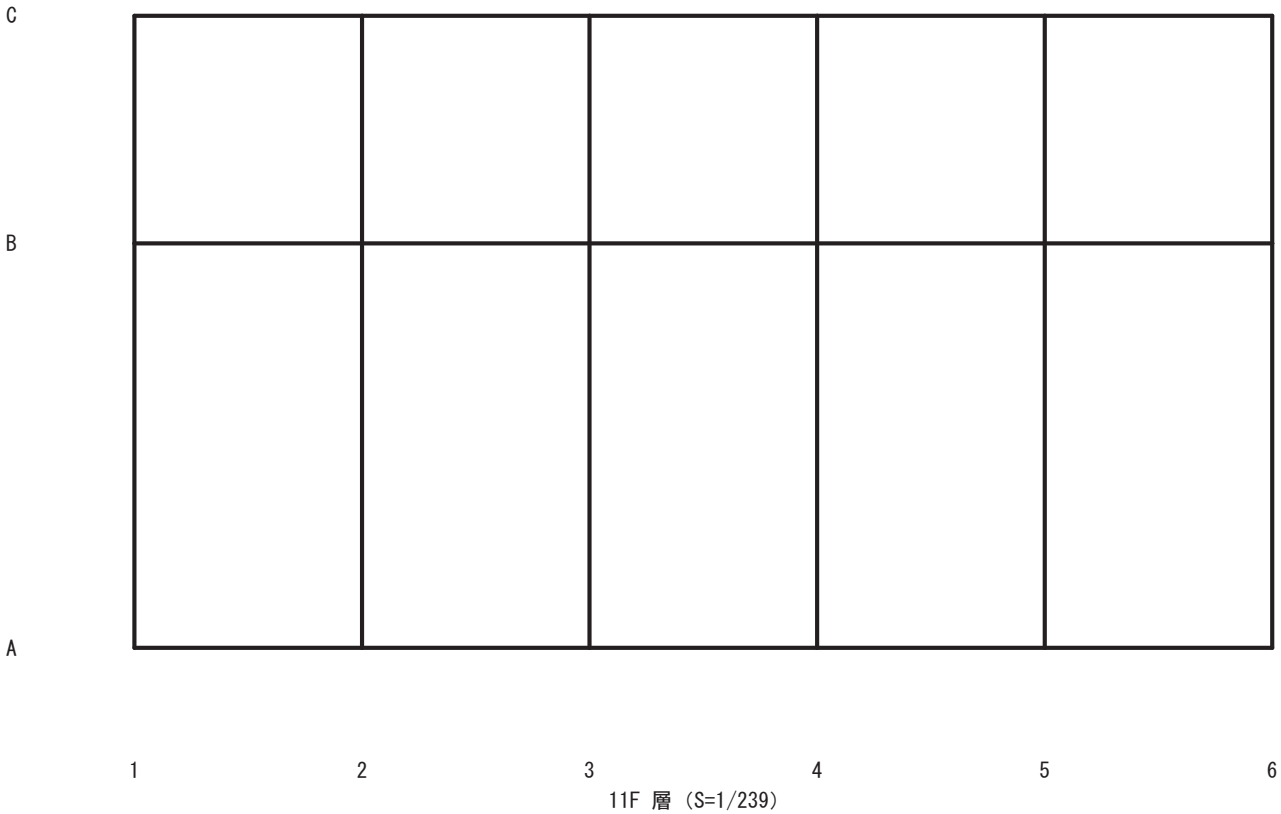

11F 層 (S=1/239)

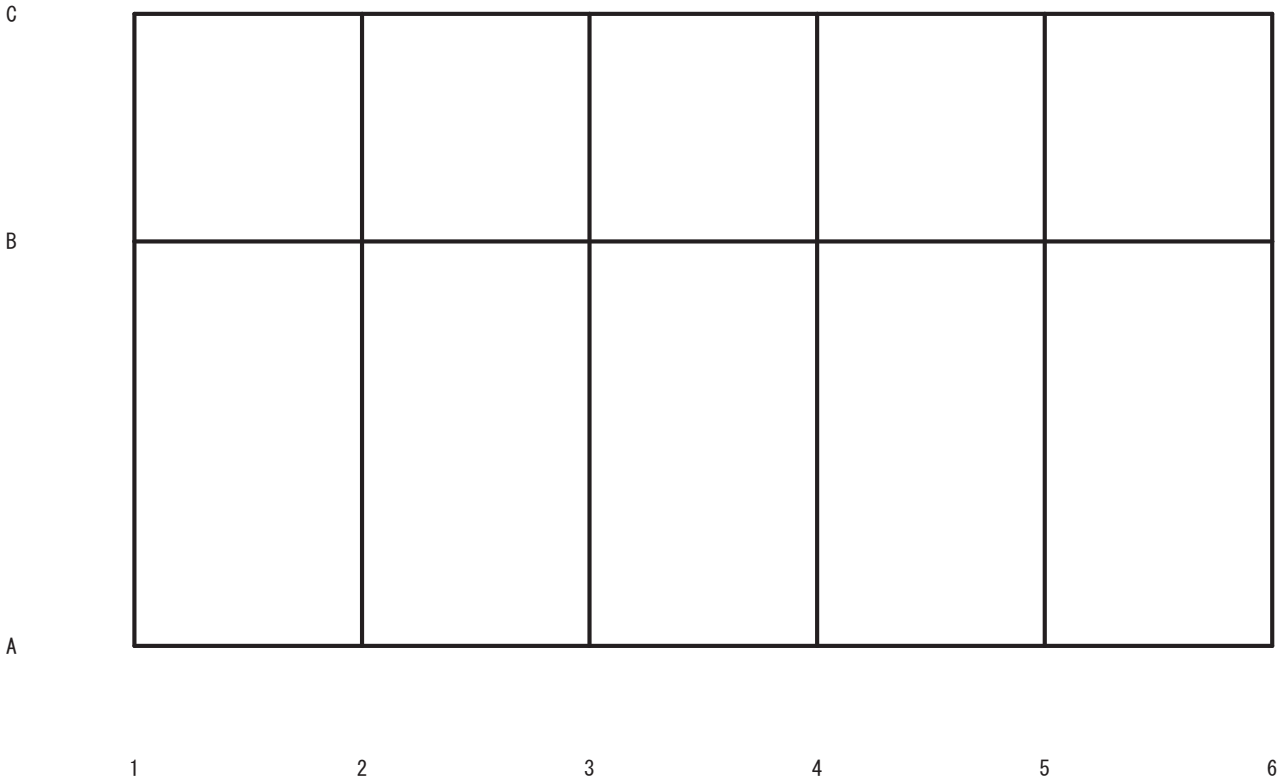

12F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ）曲げモーメントの判定
(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない

イ）せん断力の判定
(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算

（１）Ｓ柱の計算指定

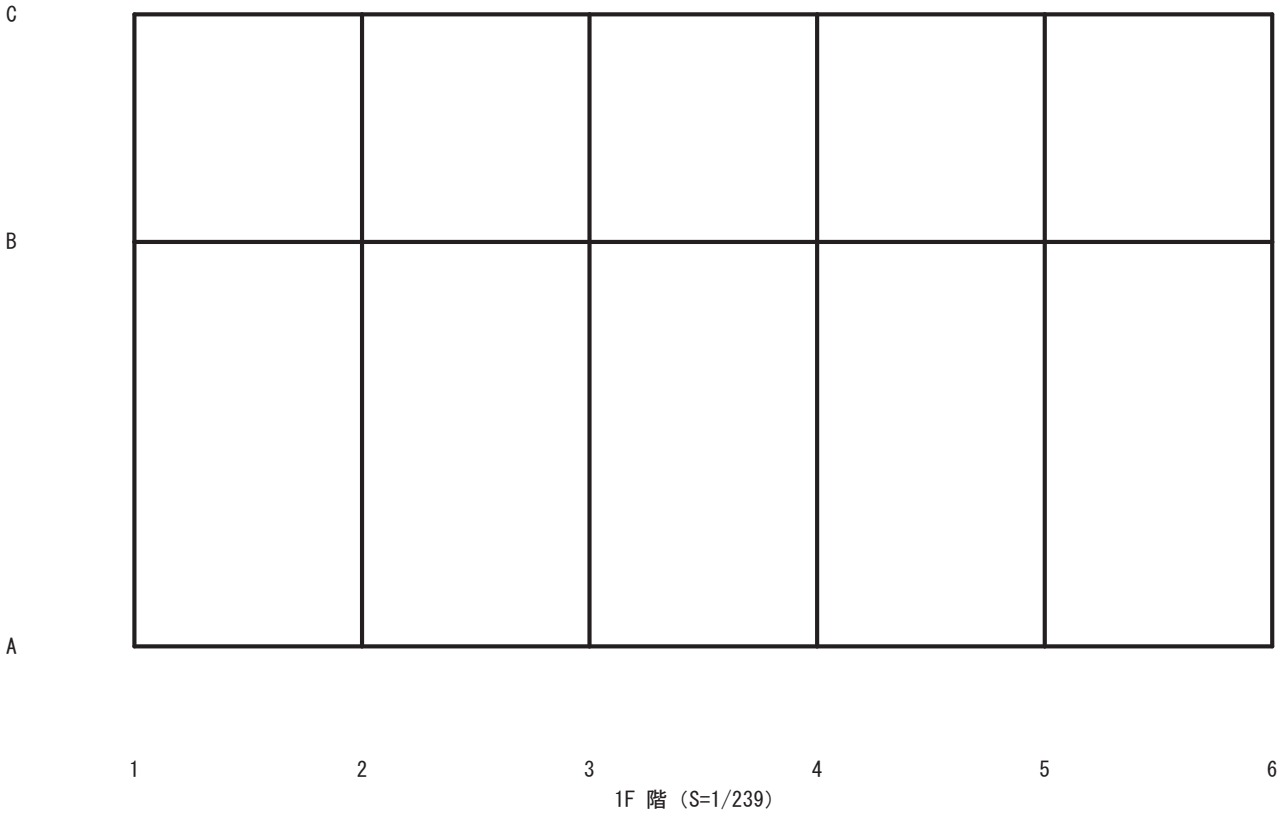

1F 階 (S=1/239)

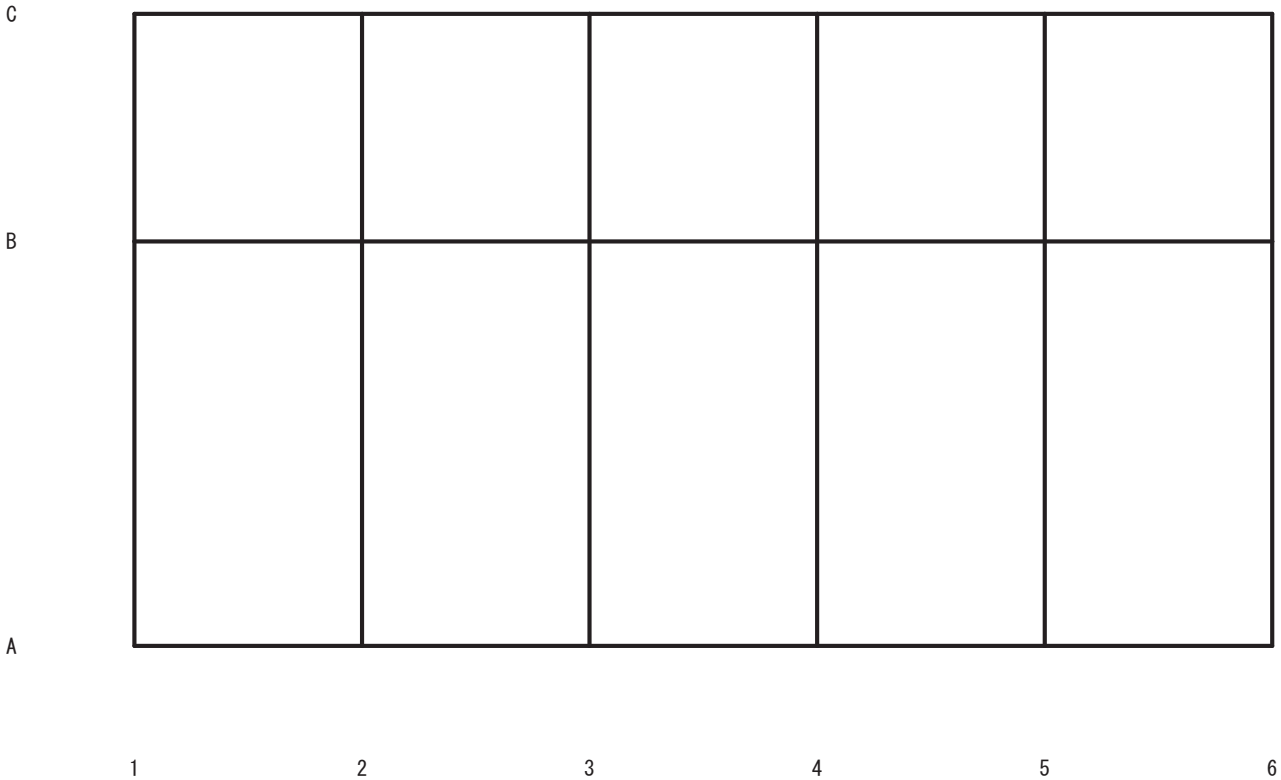

2F 階 (S=1/239)

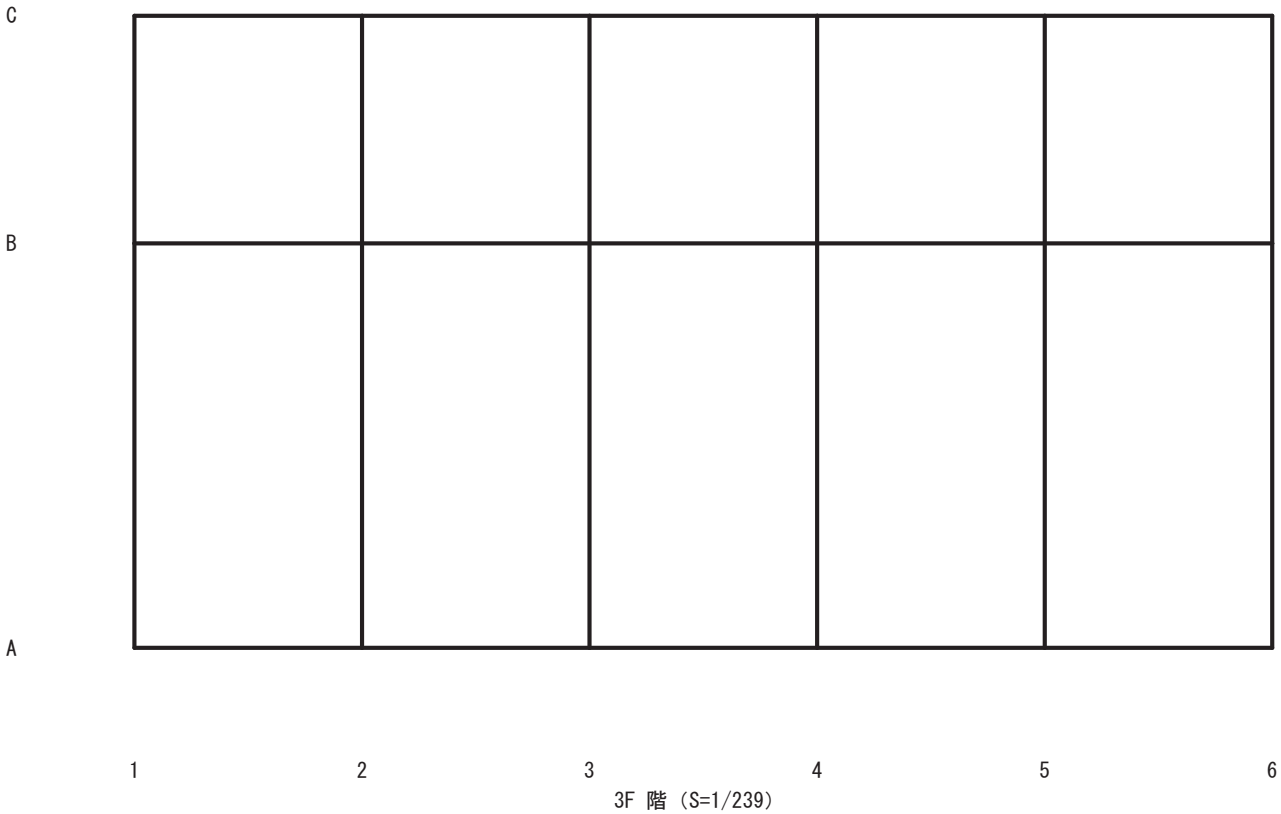

3F 階 (S=1/239)

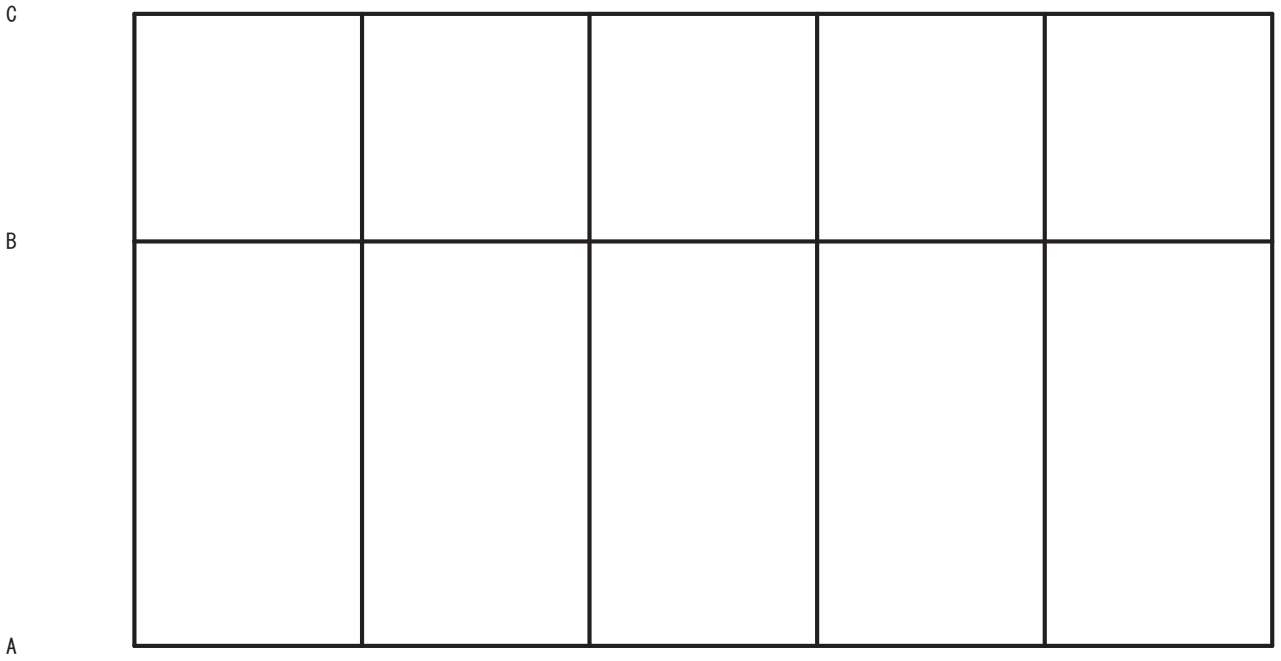

4F 階 (S=1/239)

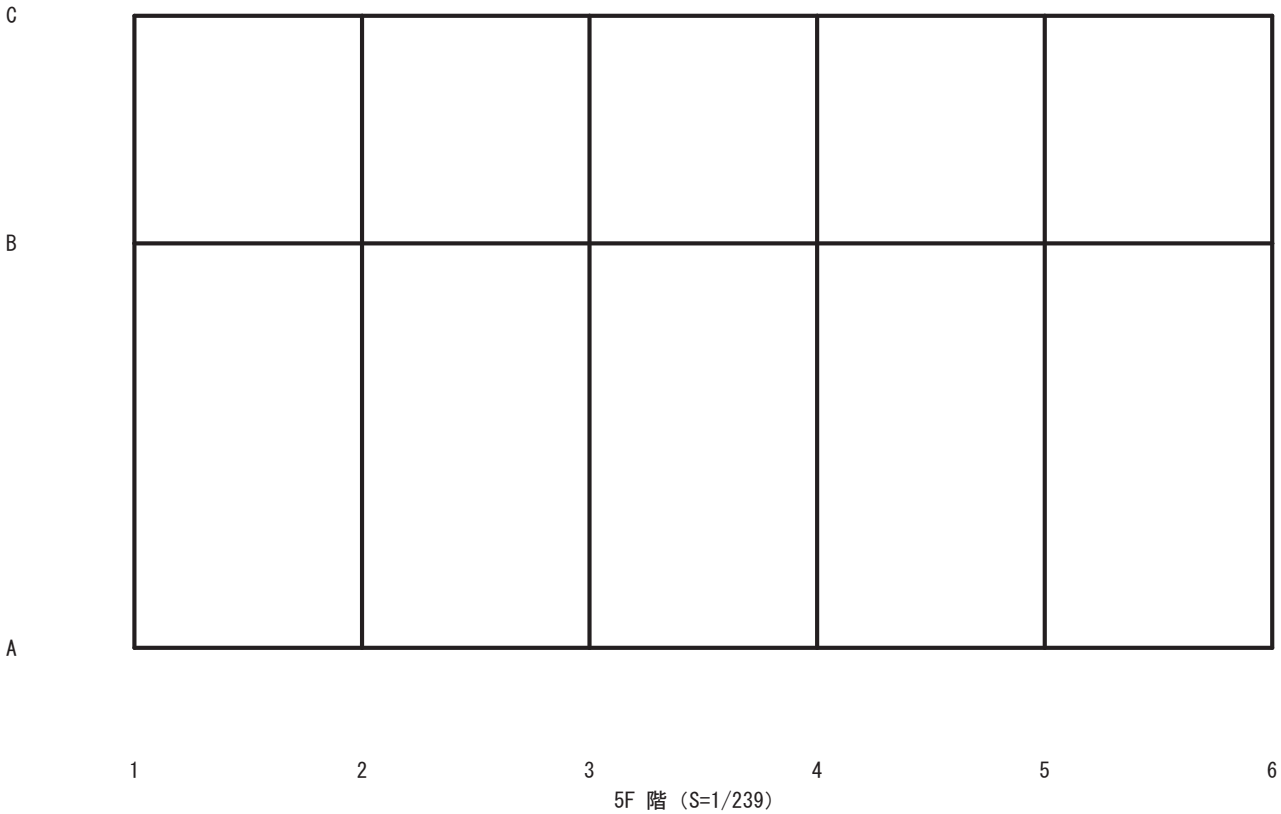

5F 階 (S=1/239)

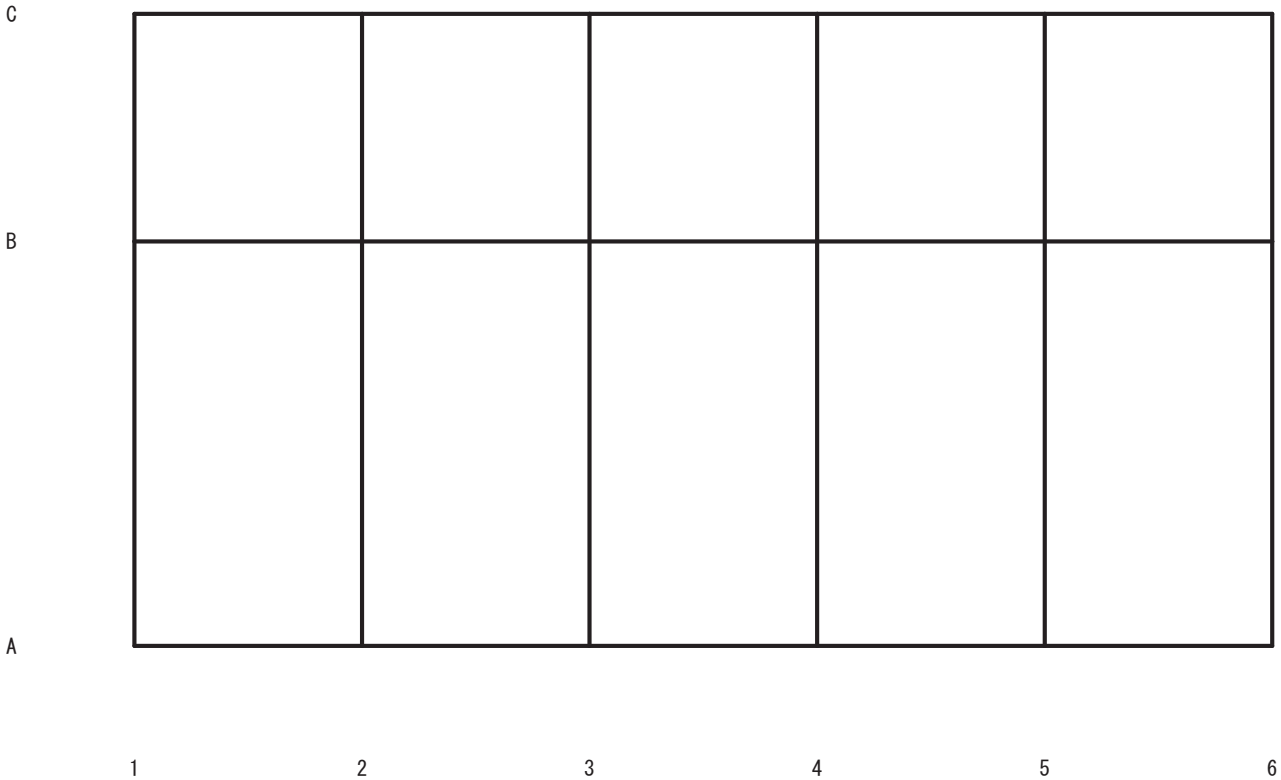

6F 階 (S=1/239)

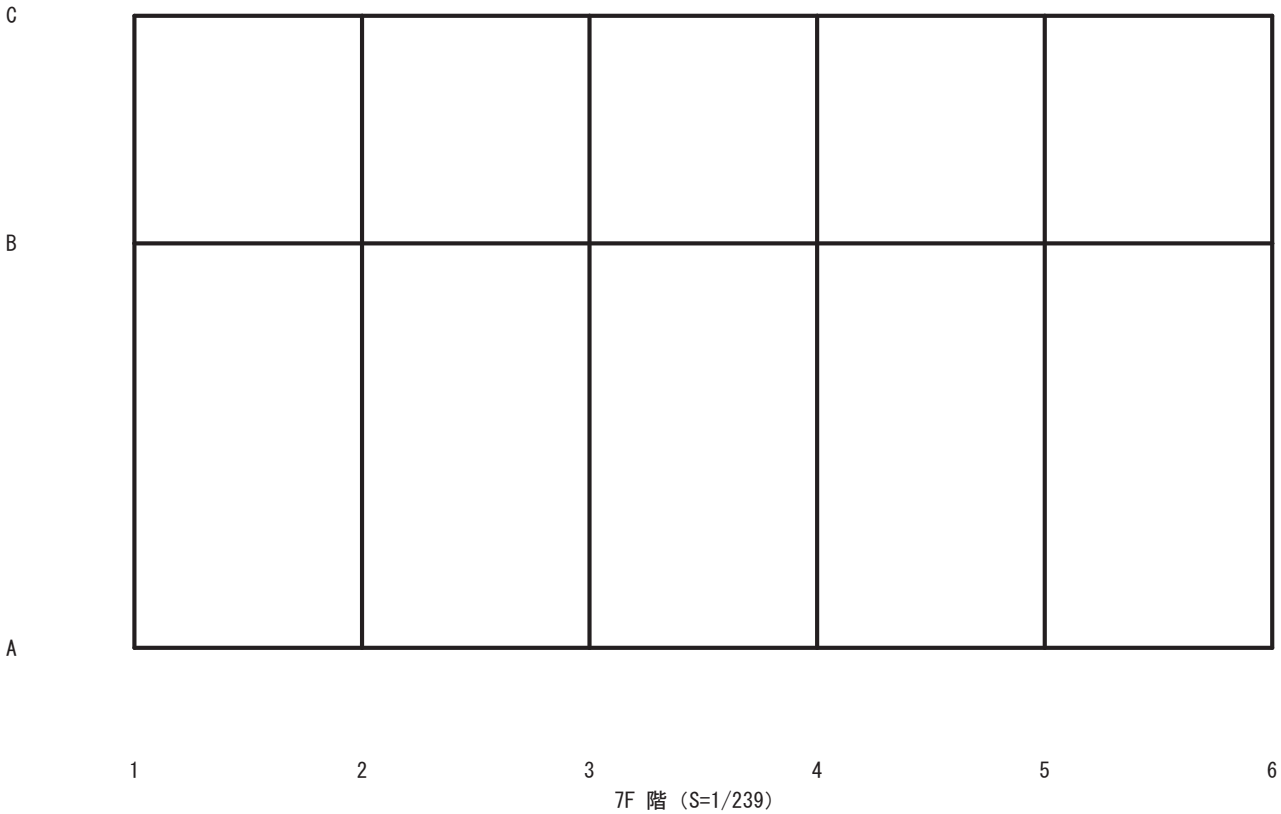

7F 階 (S=1/239)

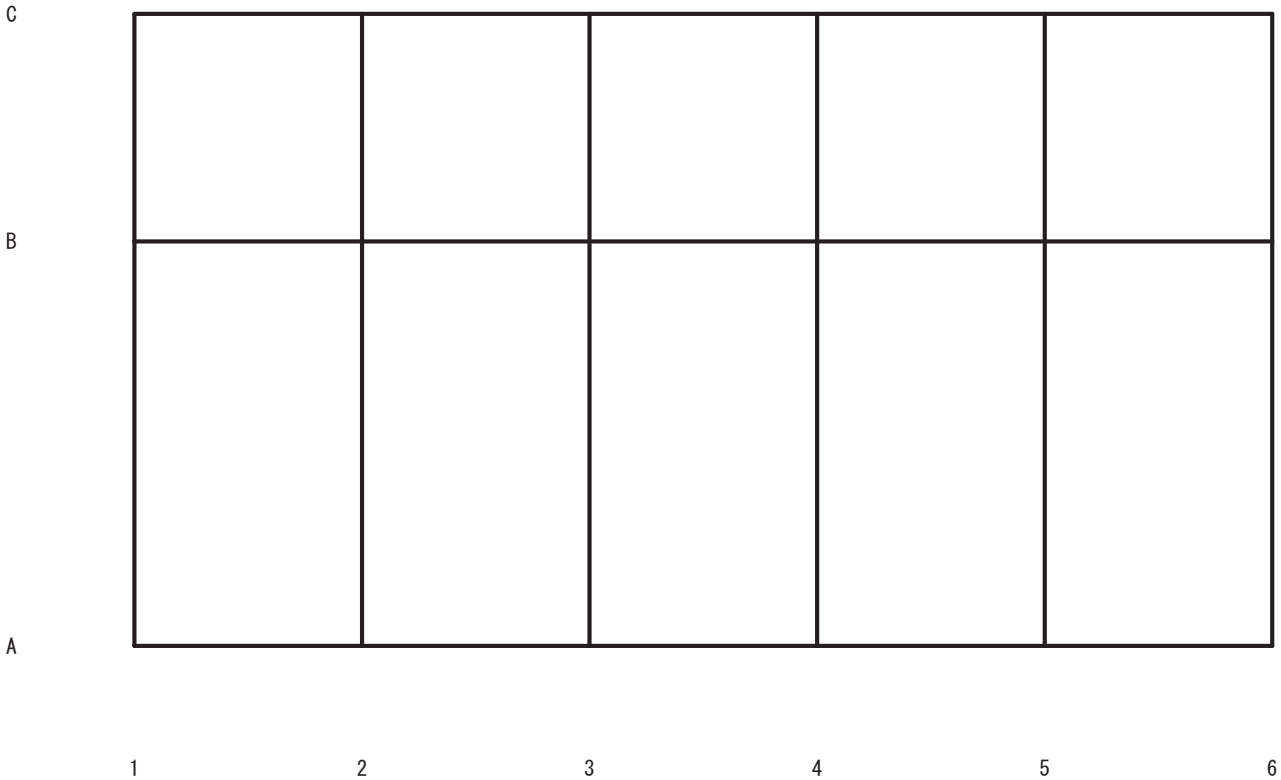

8F 階 (S=1/239)

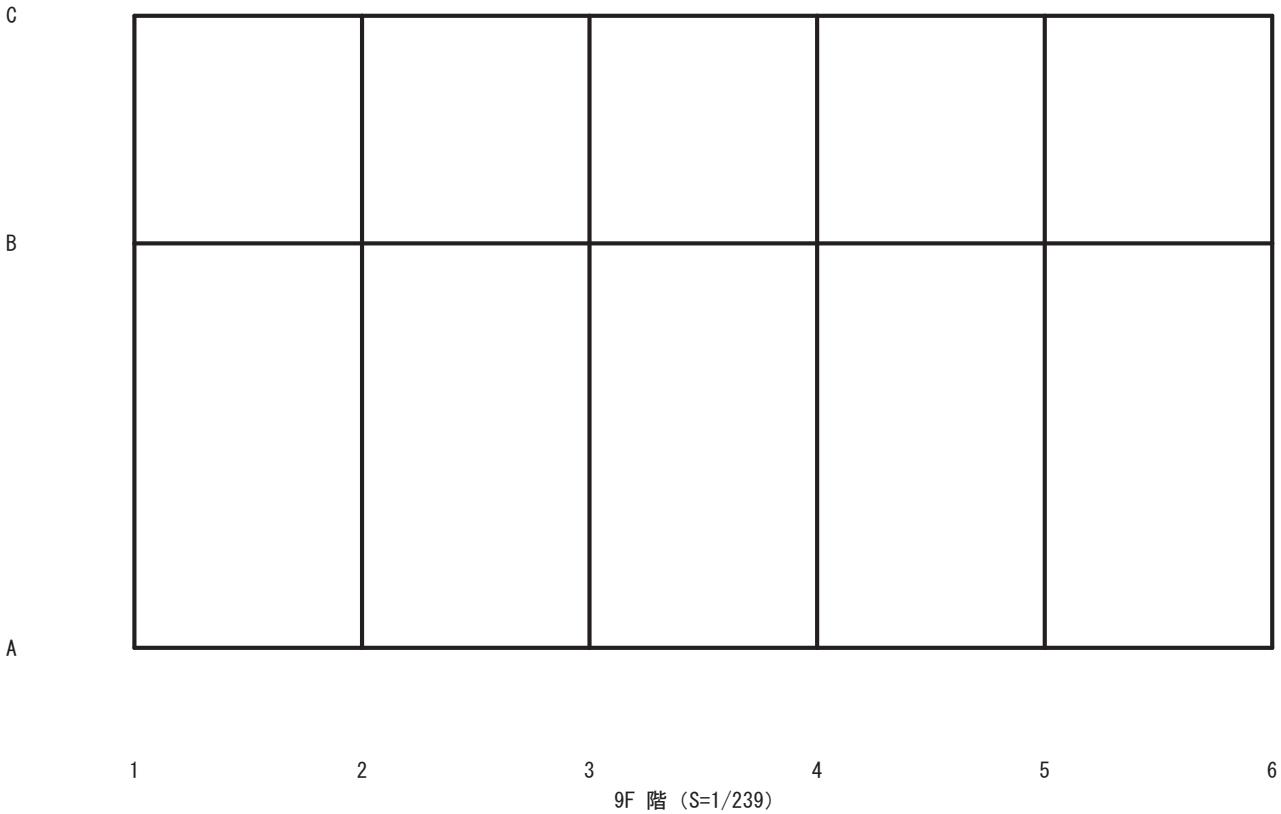

9F 階 (S=1/239)

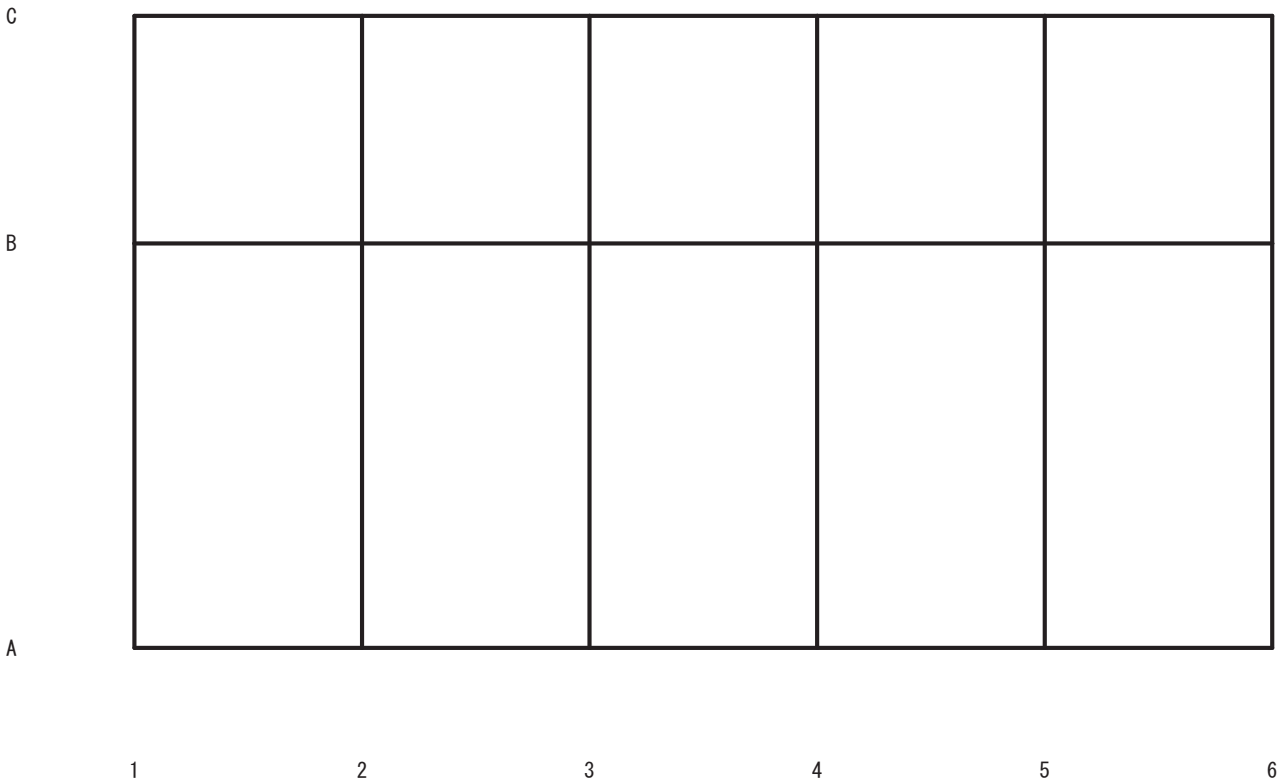

10F 階 (S=1/239)

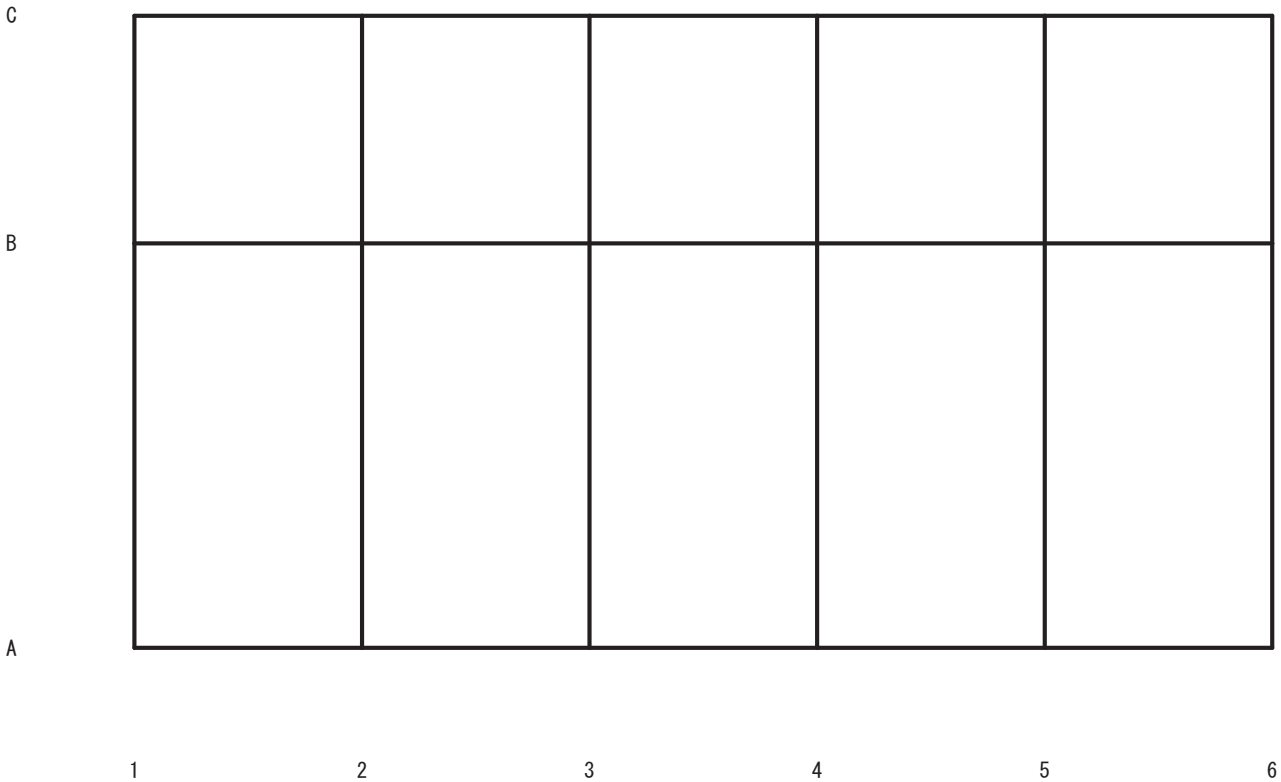

11F 階 (S=1/239)

（２） Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする

４）断面性能計算条件

ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する

イ）スカラップ孔径：　35.0 ㎜

ウ）断面欠損率

Ｚの欠損率　：　0 %

Ａｓの欠損率：　0 %

Ａｎの欠損率：　0 %

エ）幅厚比の計算

ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による

ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による

５）曲げモーメントの検討

ア）長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ）短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ：　0.0 ㎝

ウ）Ｓ柱座屈長さ係数

計算値

エ）許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる

オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ）曲げモーメントの判定

$(\sigma c/fc+\sigma b/fb) \leqq 1.00$ をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定

$(\sqrt{(\sigma c \cdot \sigma c+3 \cdot \tau \cdot \tau)}/ft) \leqq 1.00$ をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率

鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ

通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

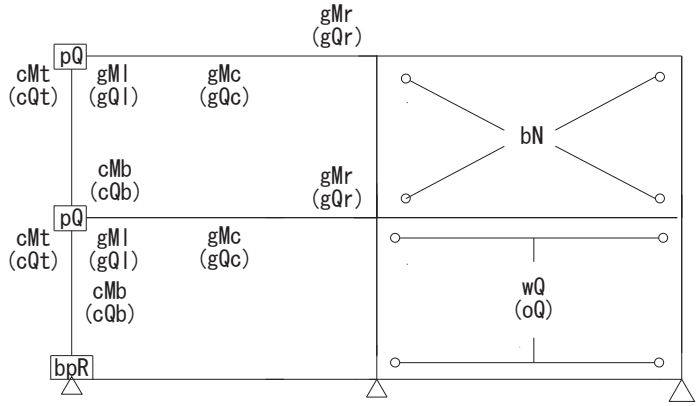



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

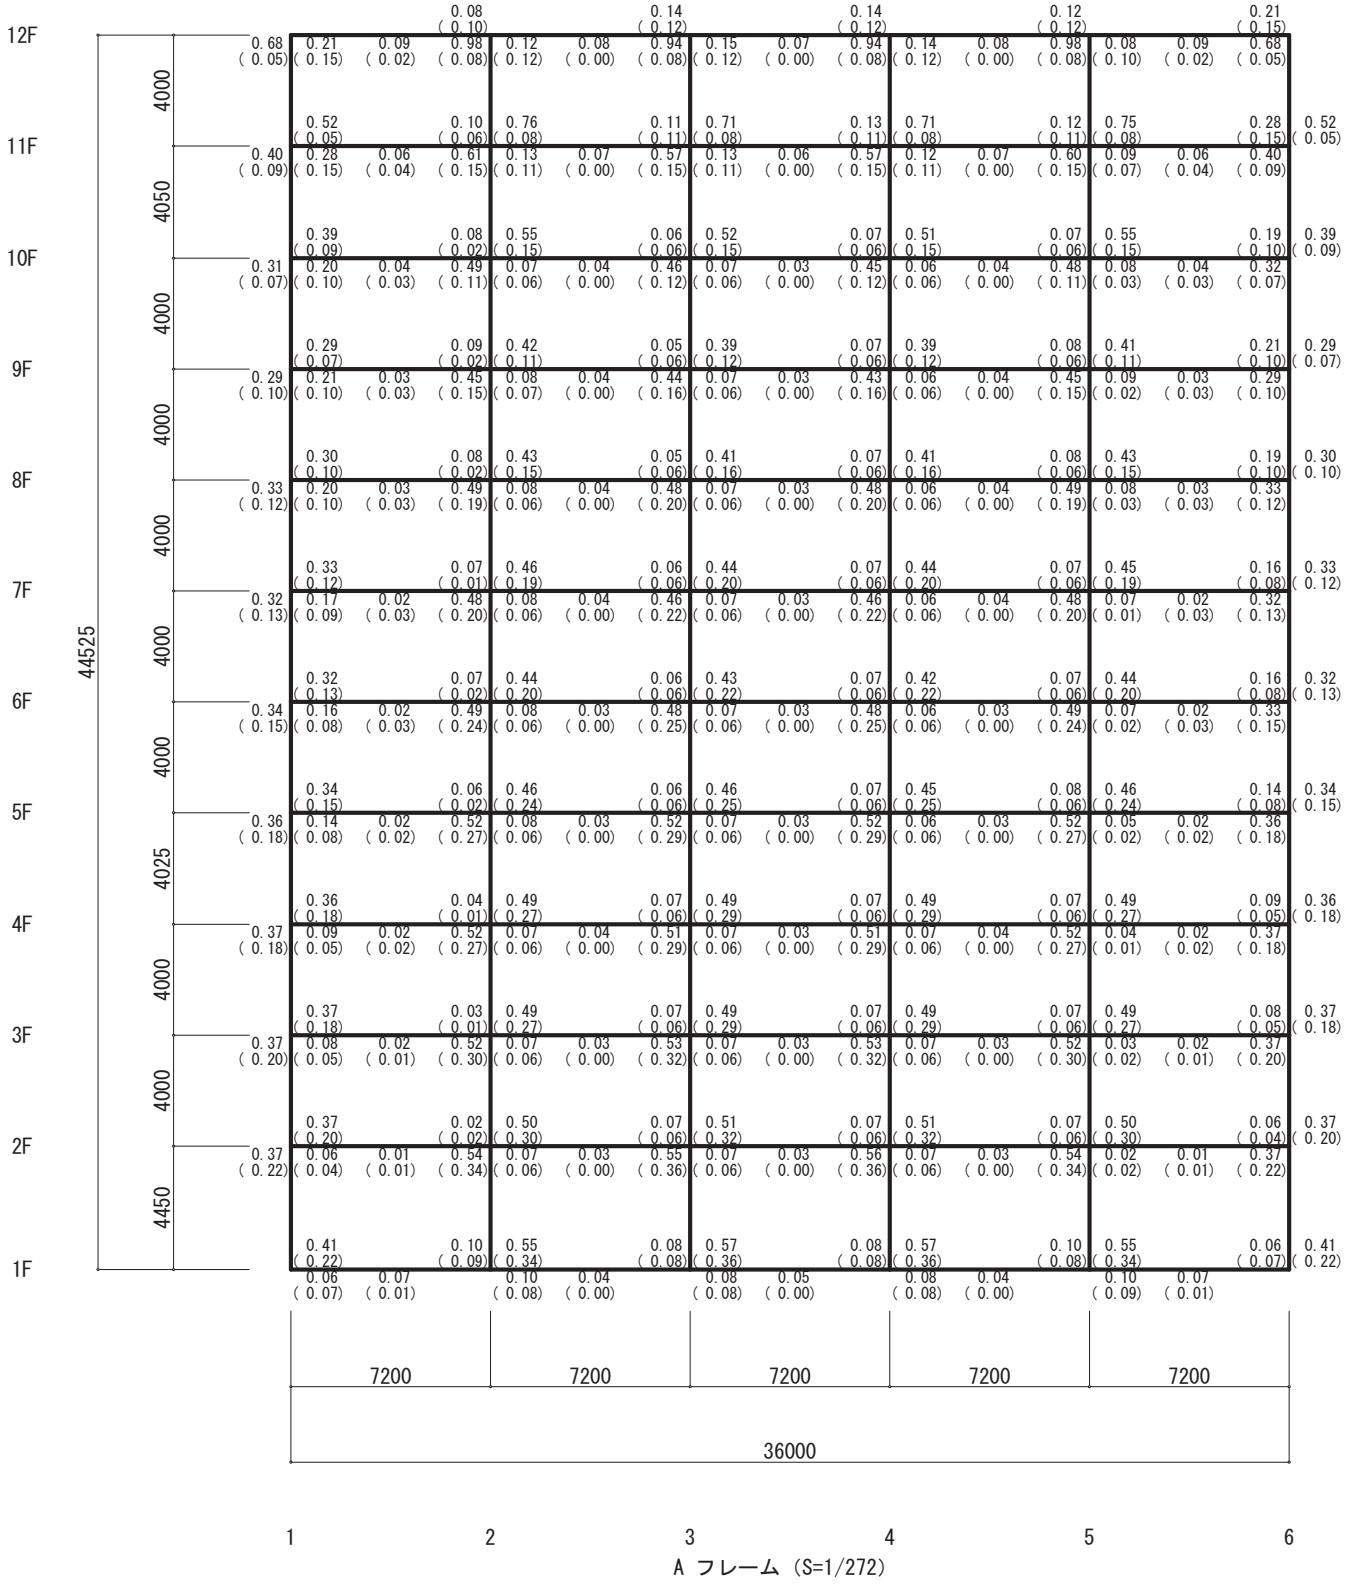
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

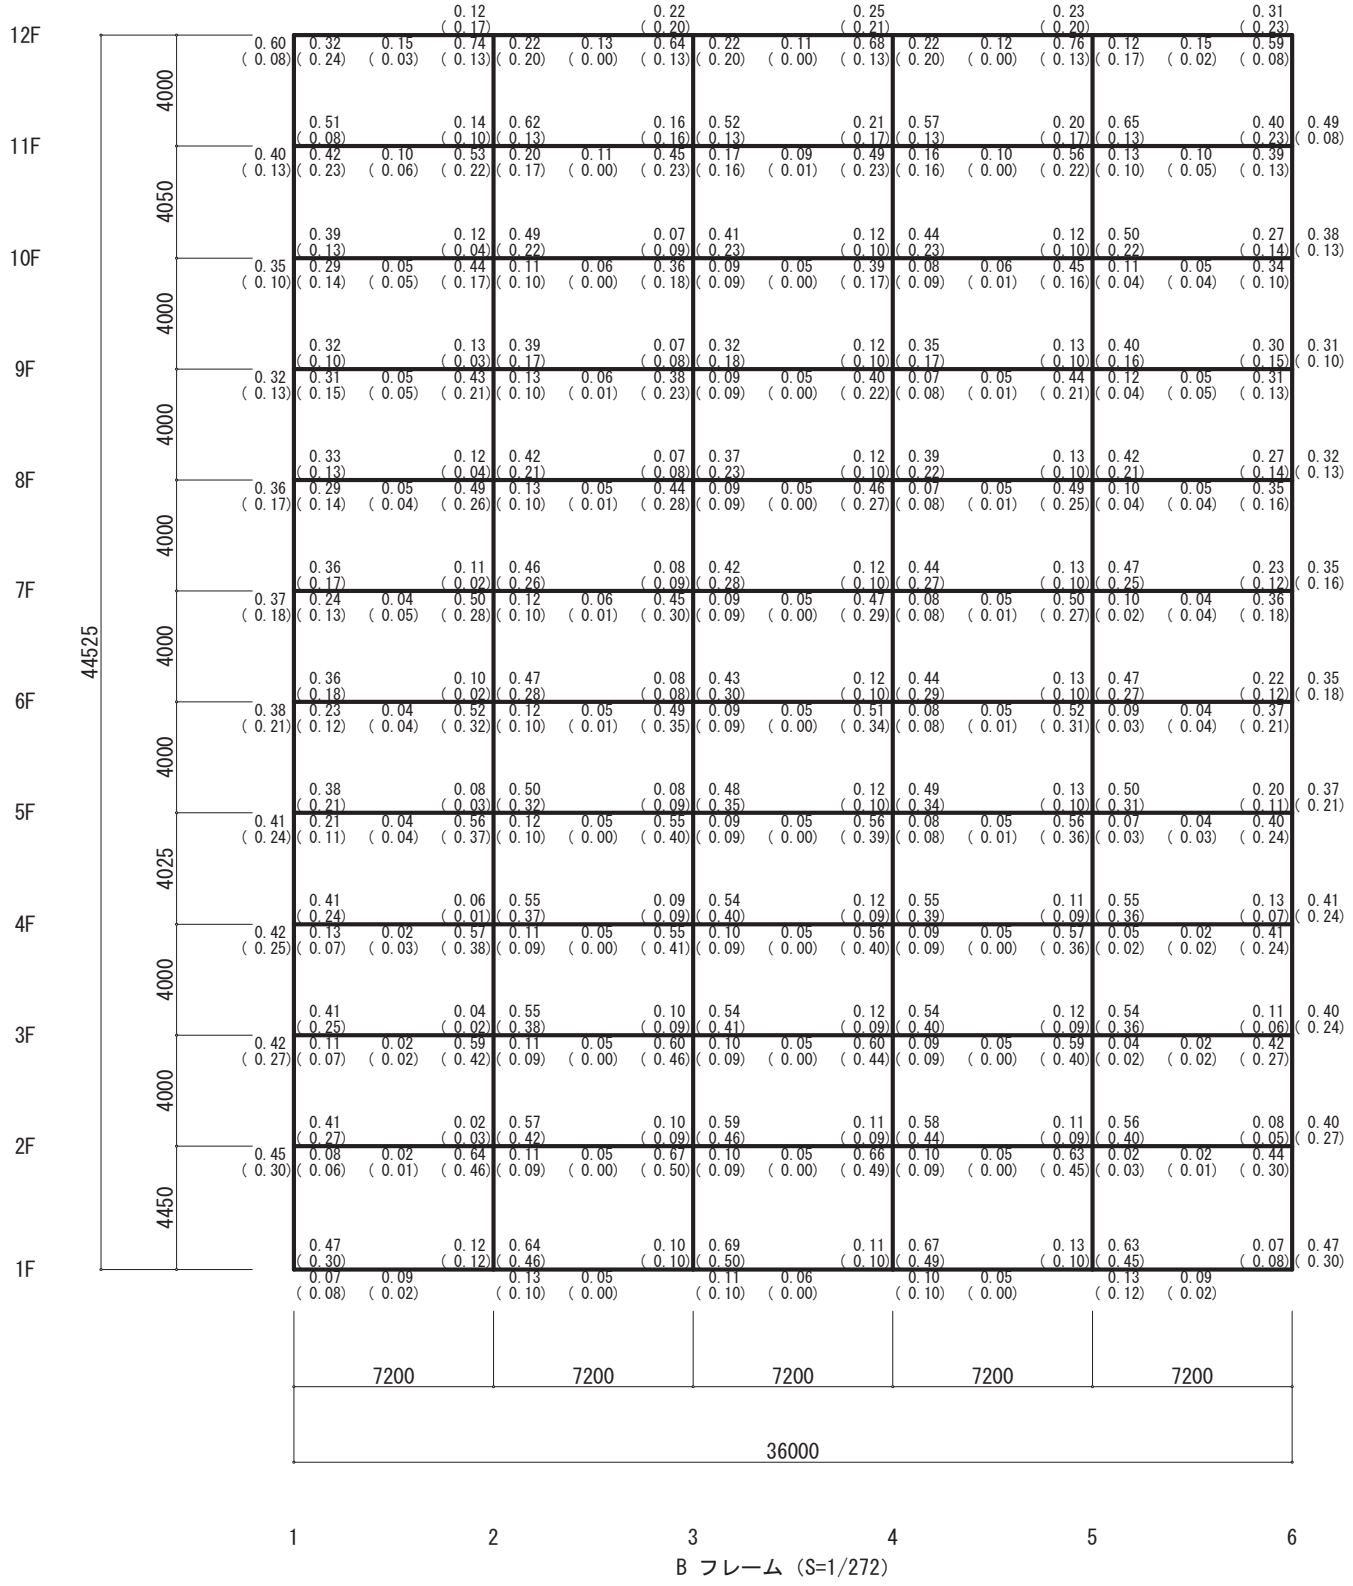
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

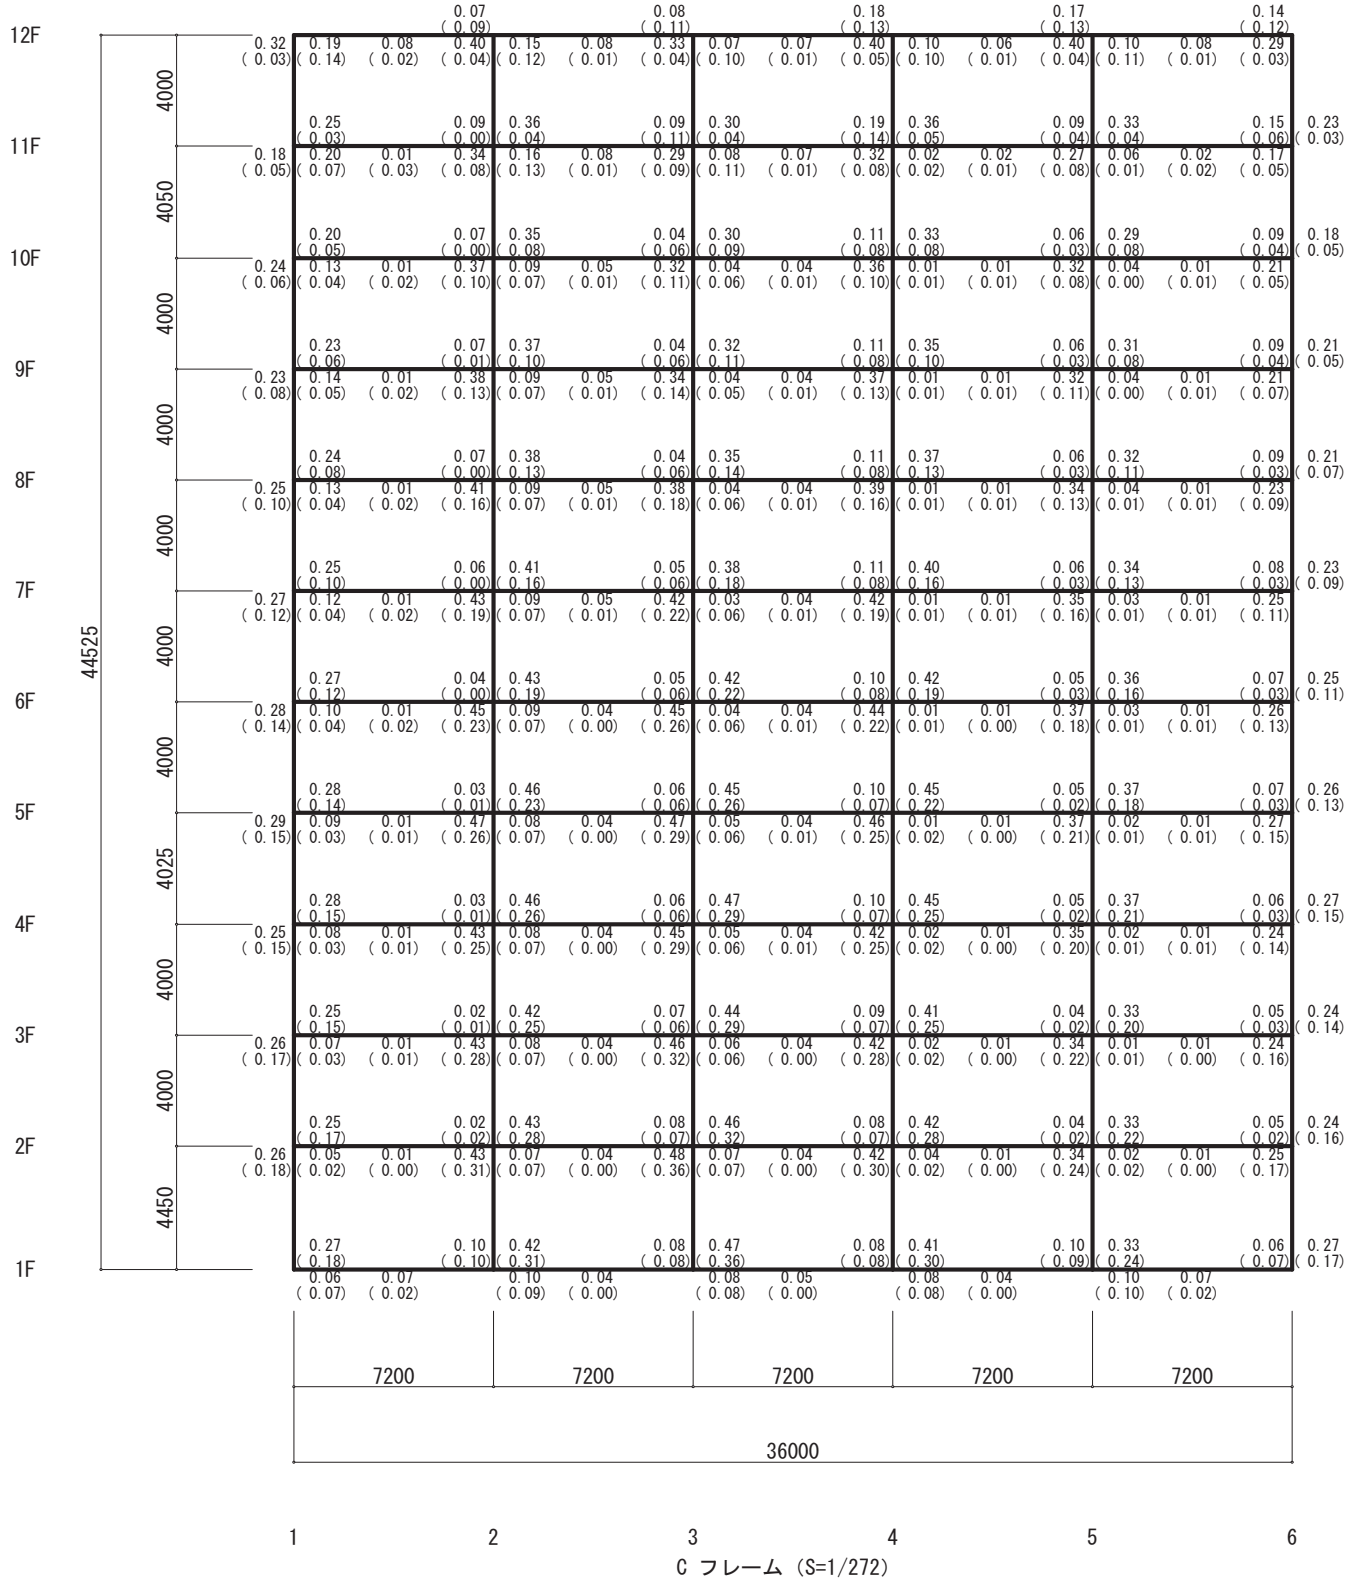
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

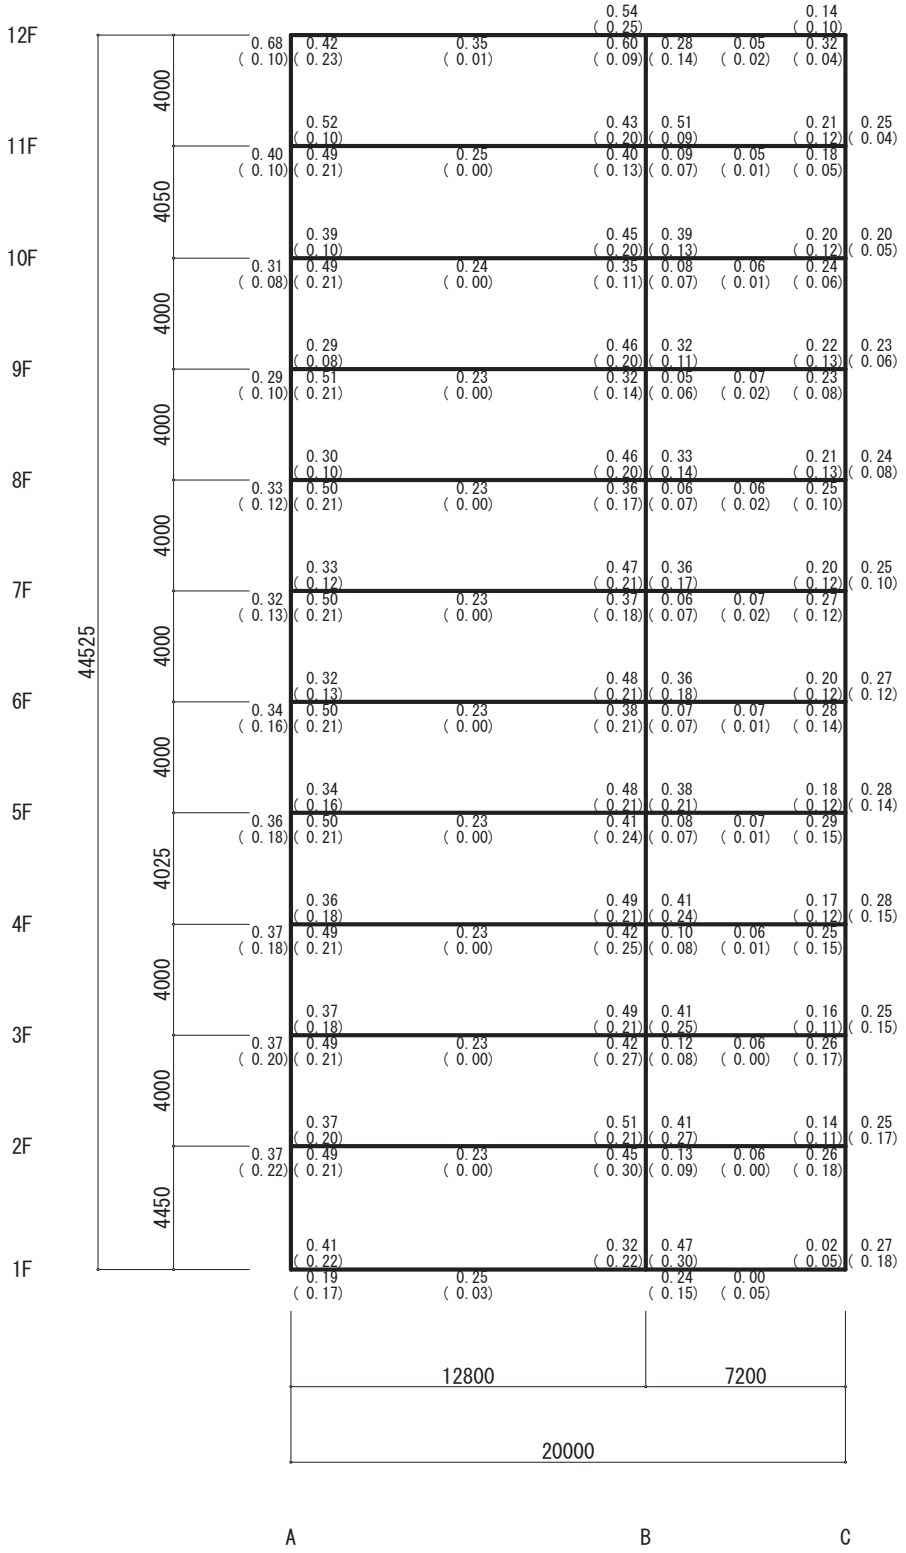
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

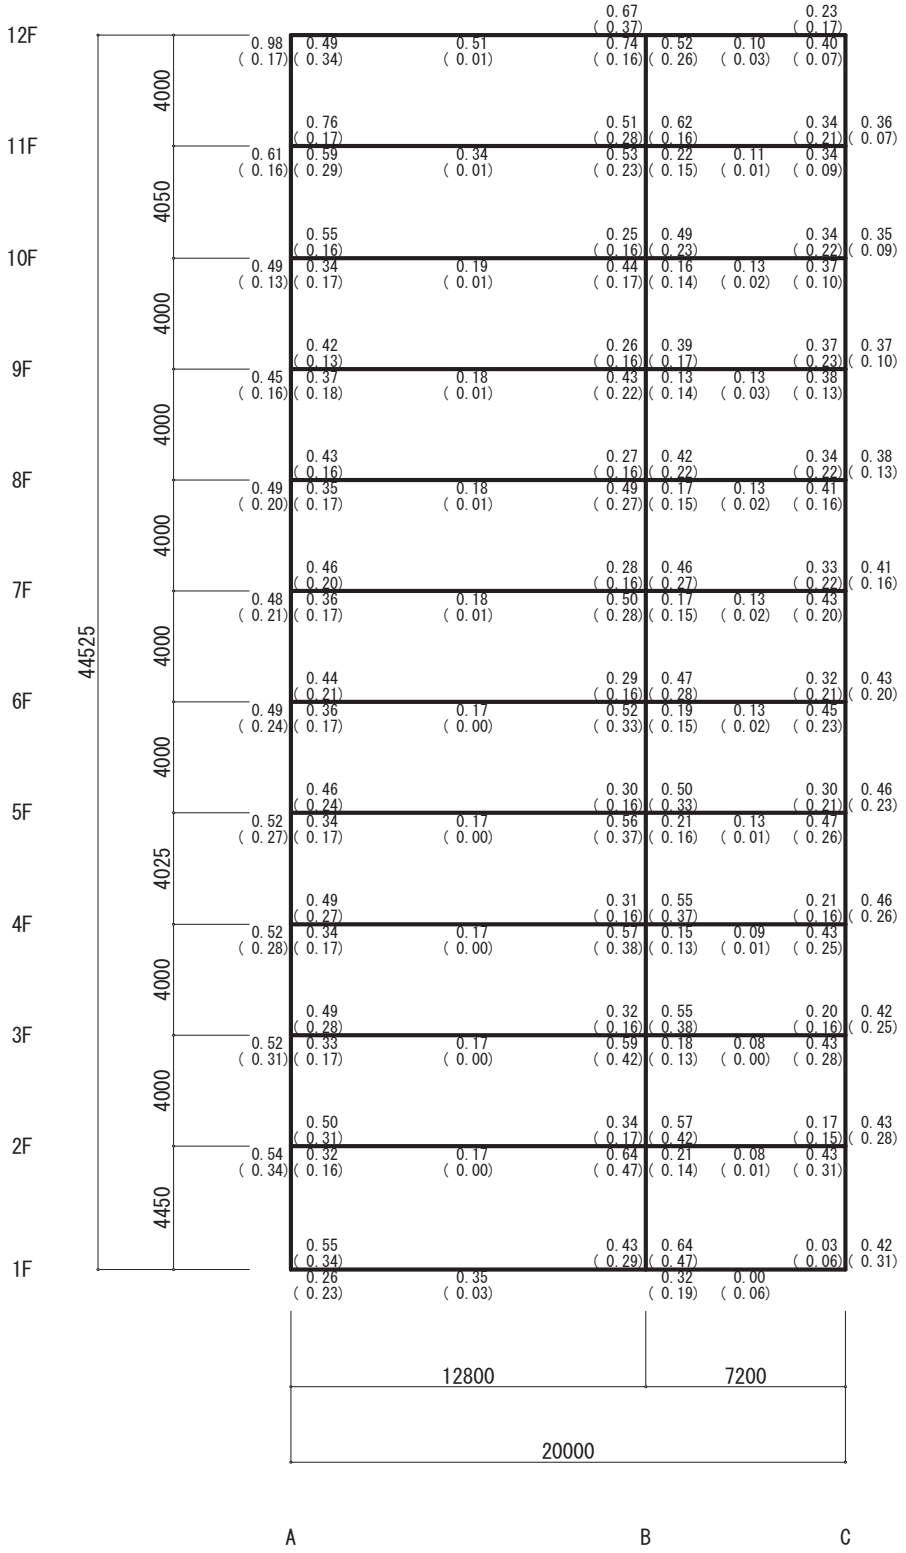
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

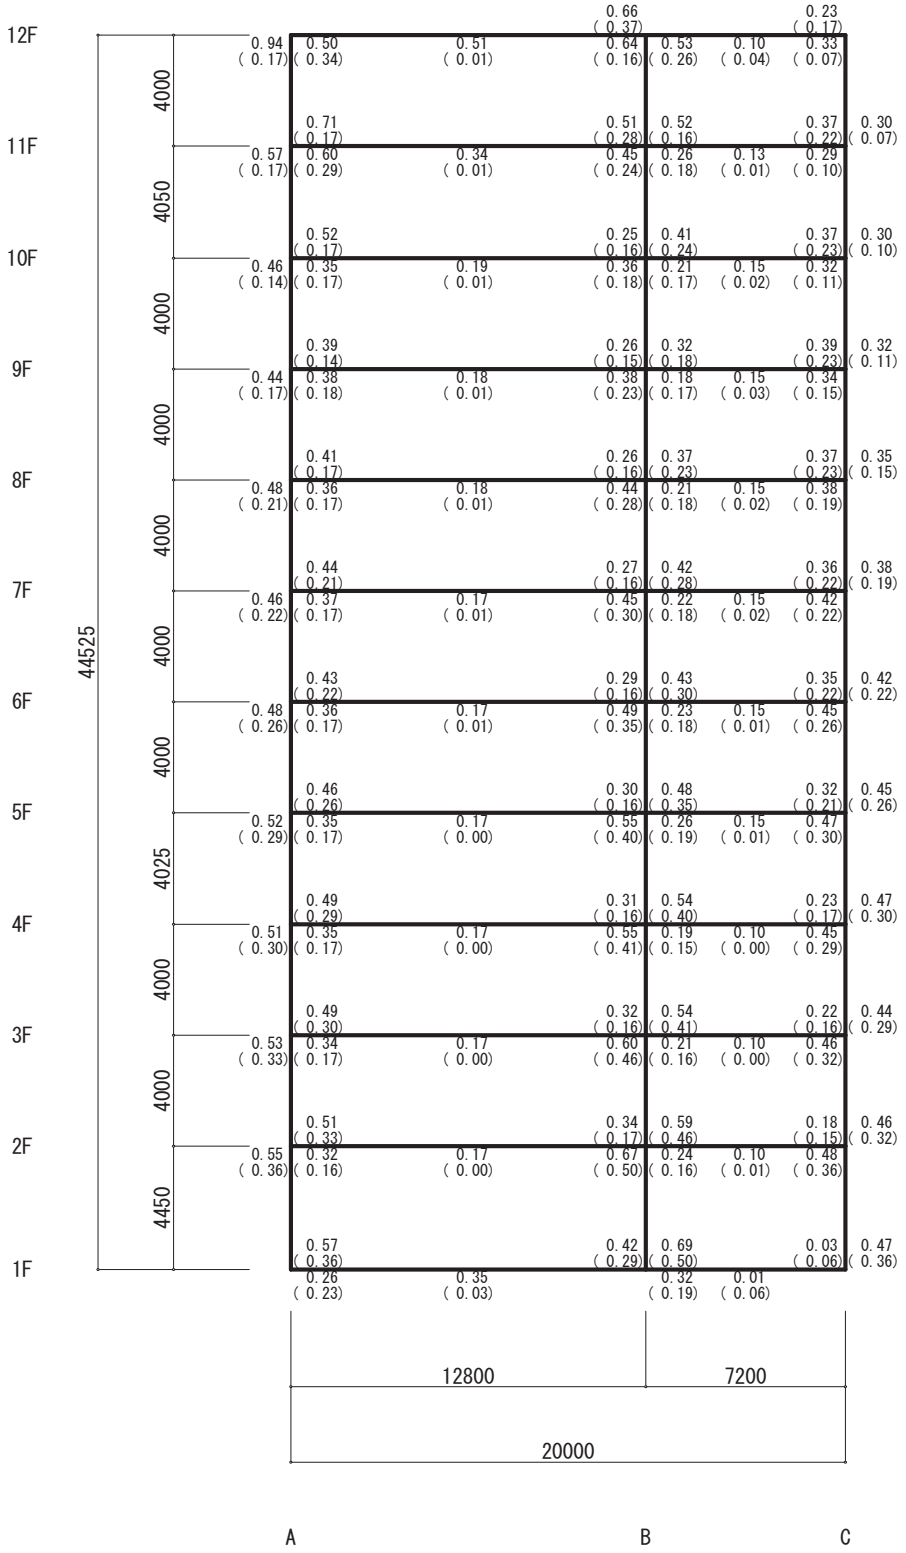
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

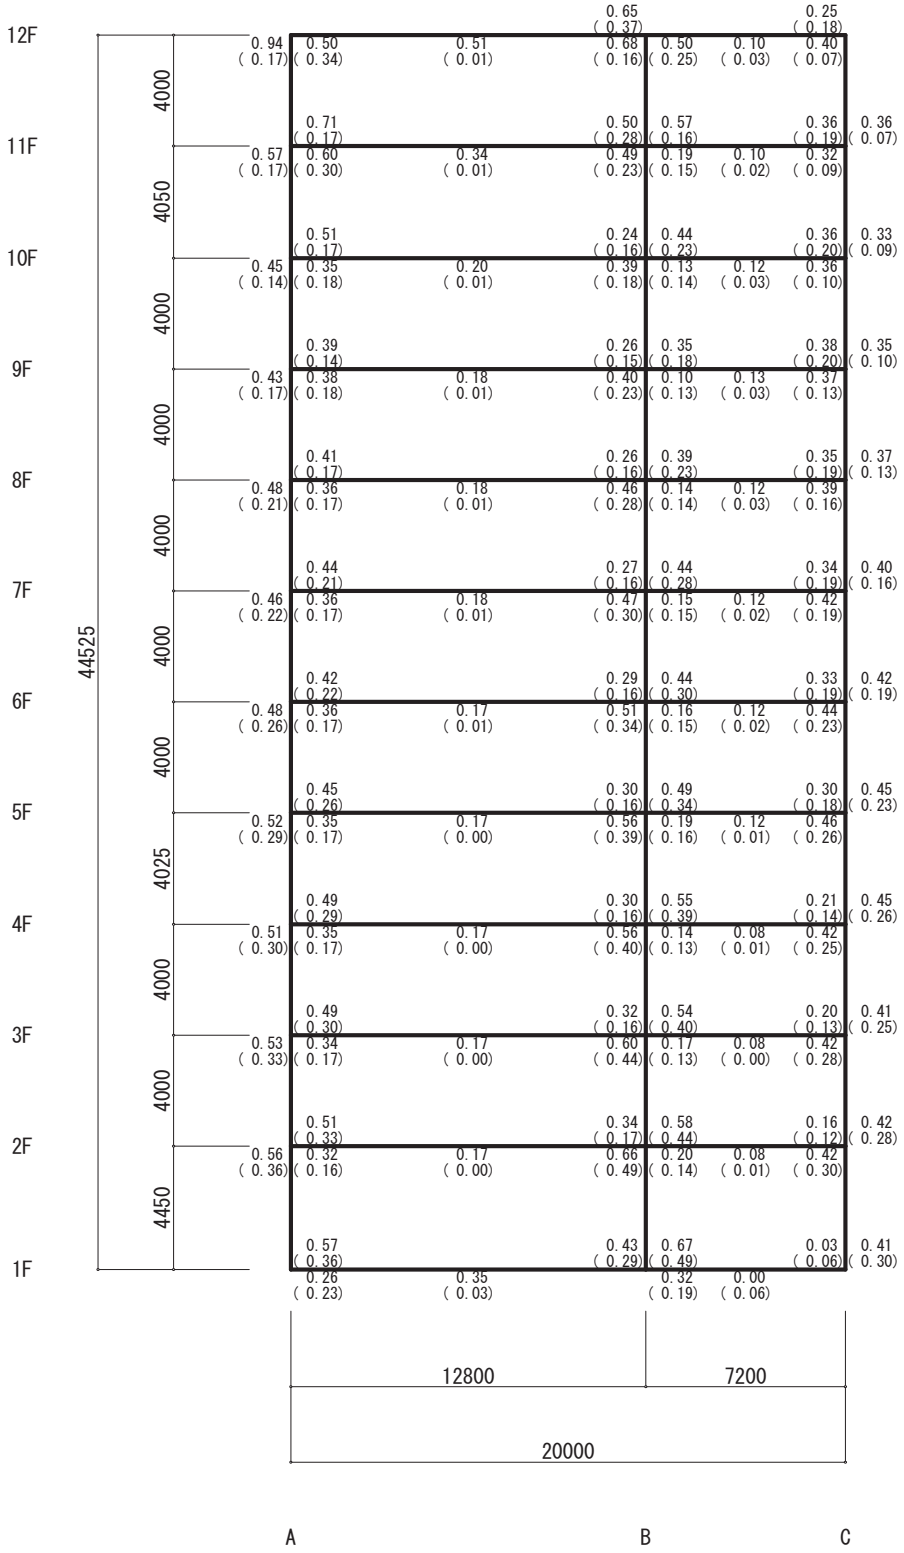
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

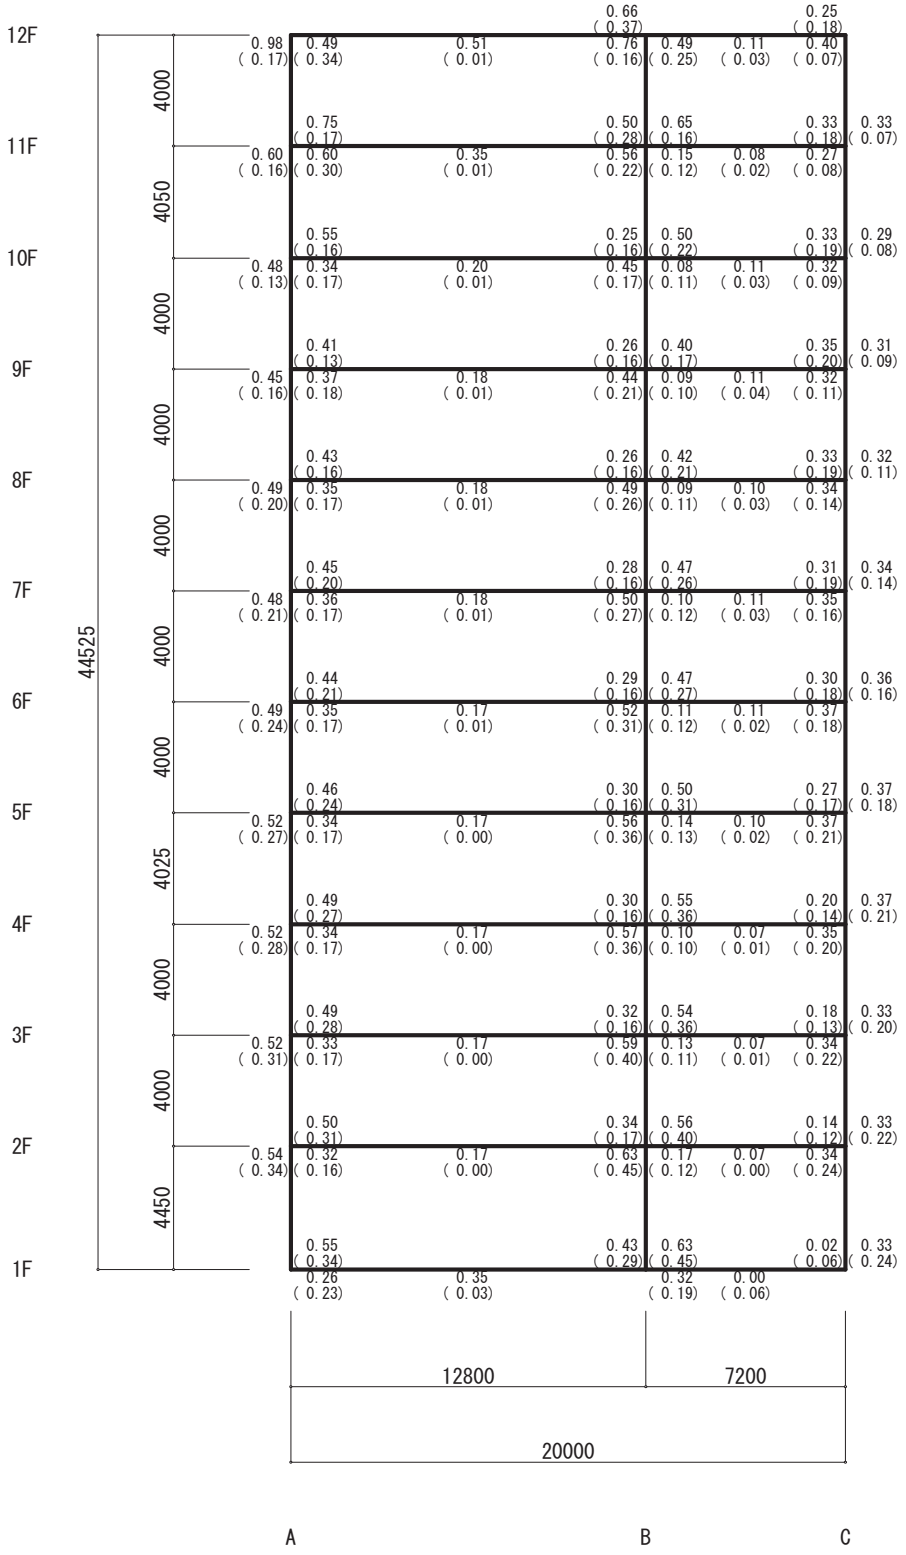
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

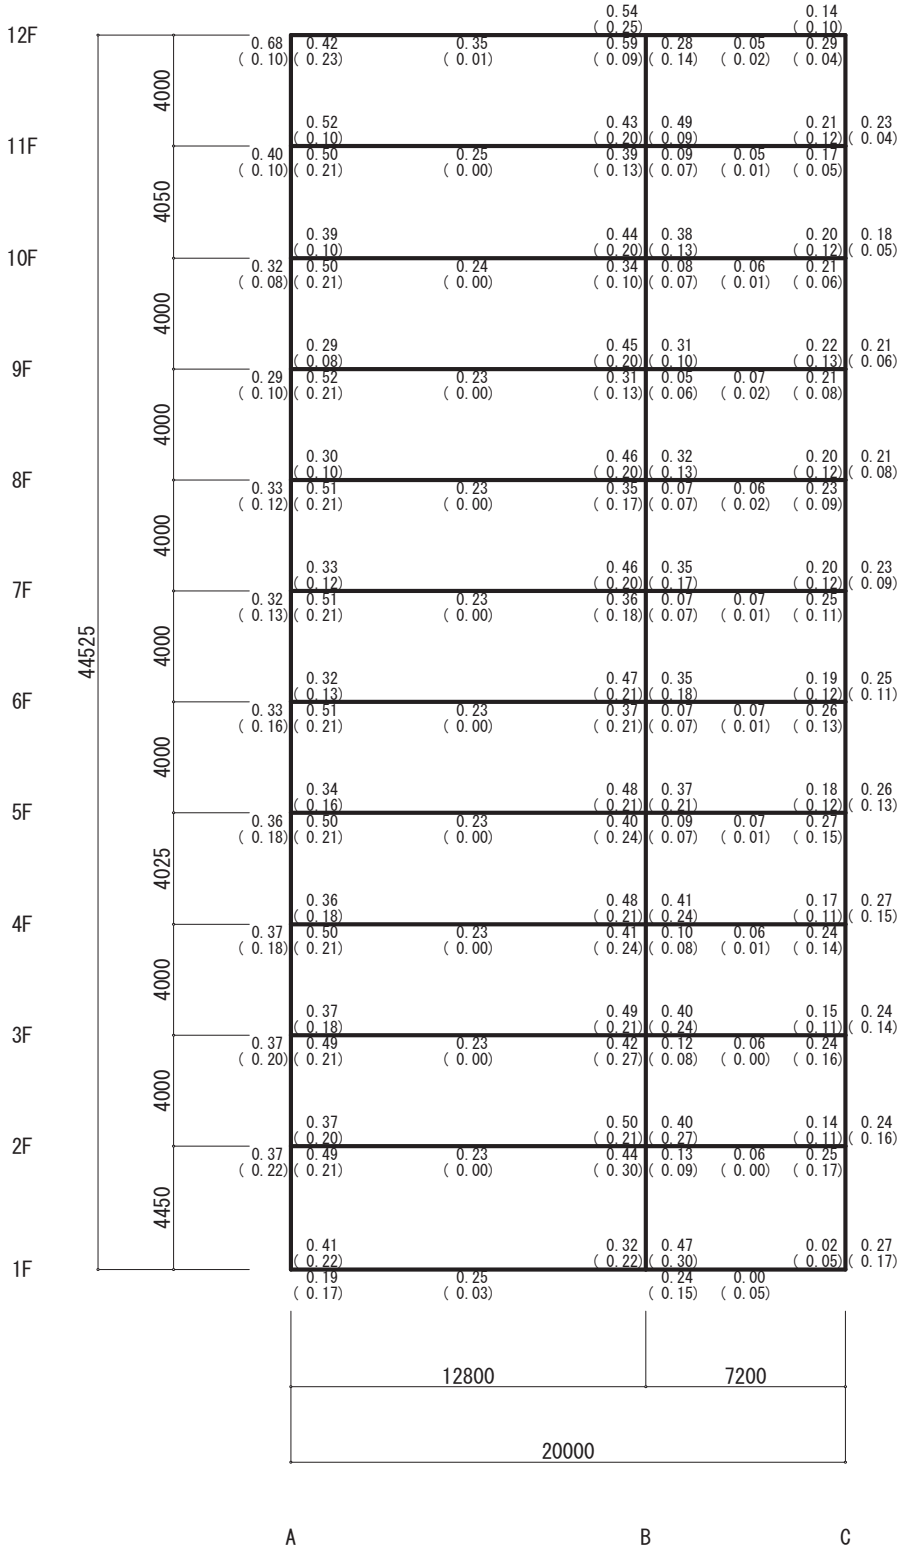
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

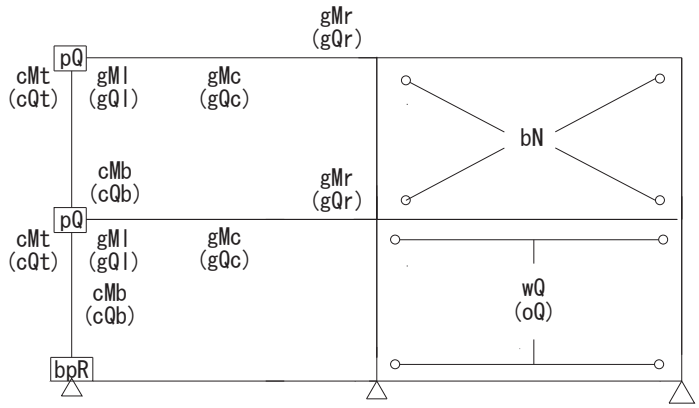



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

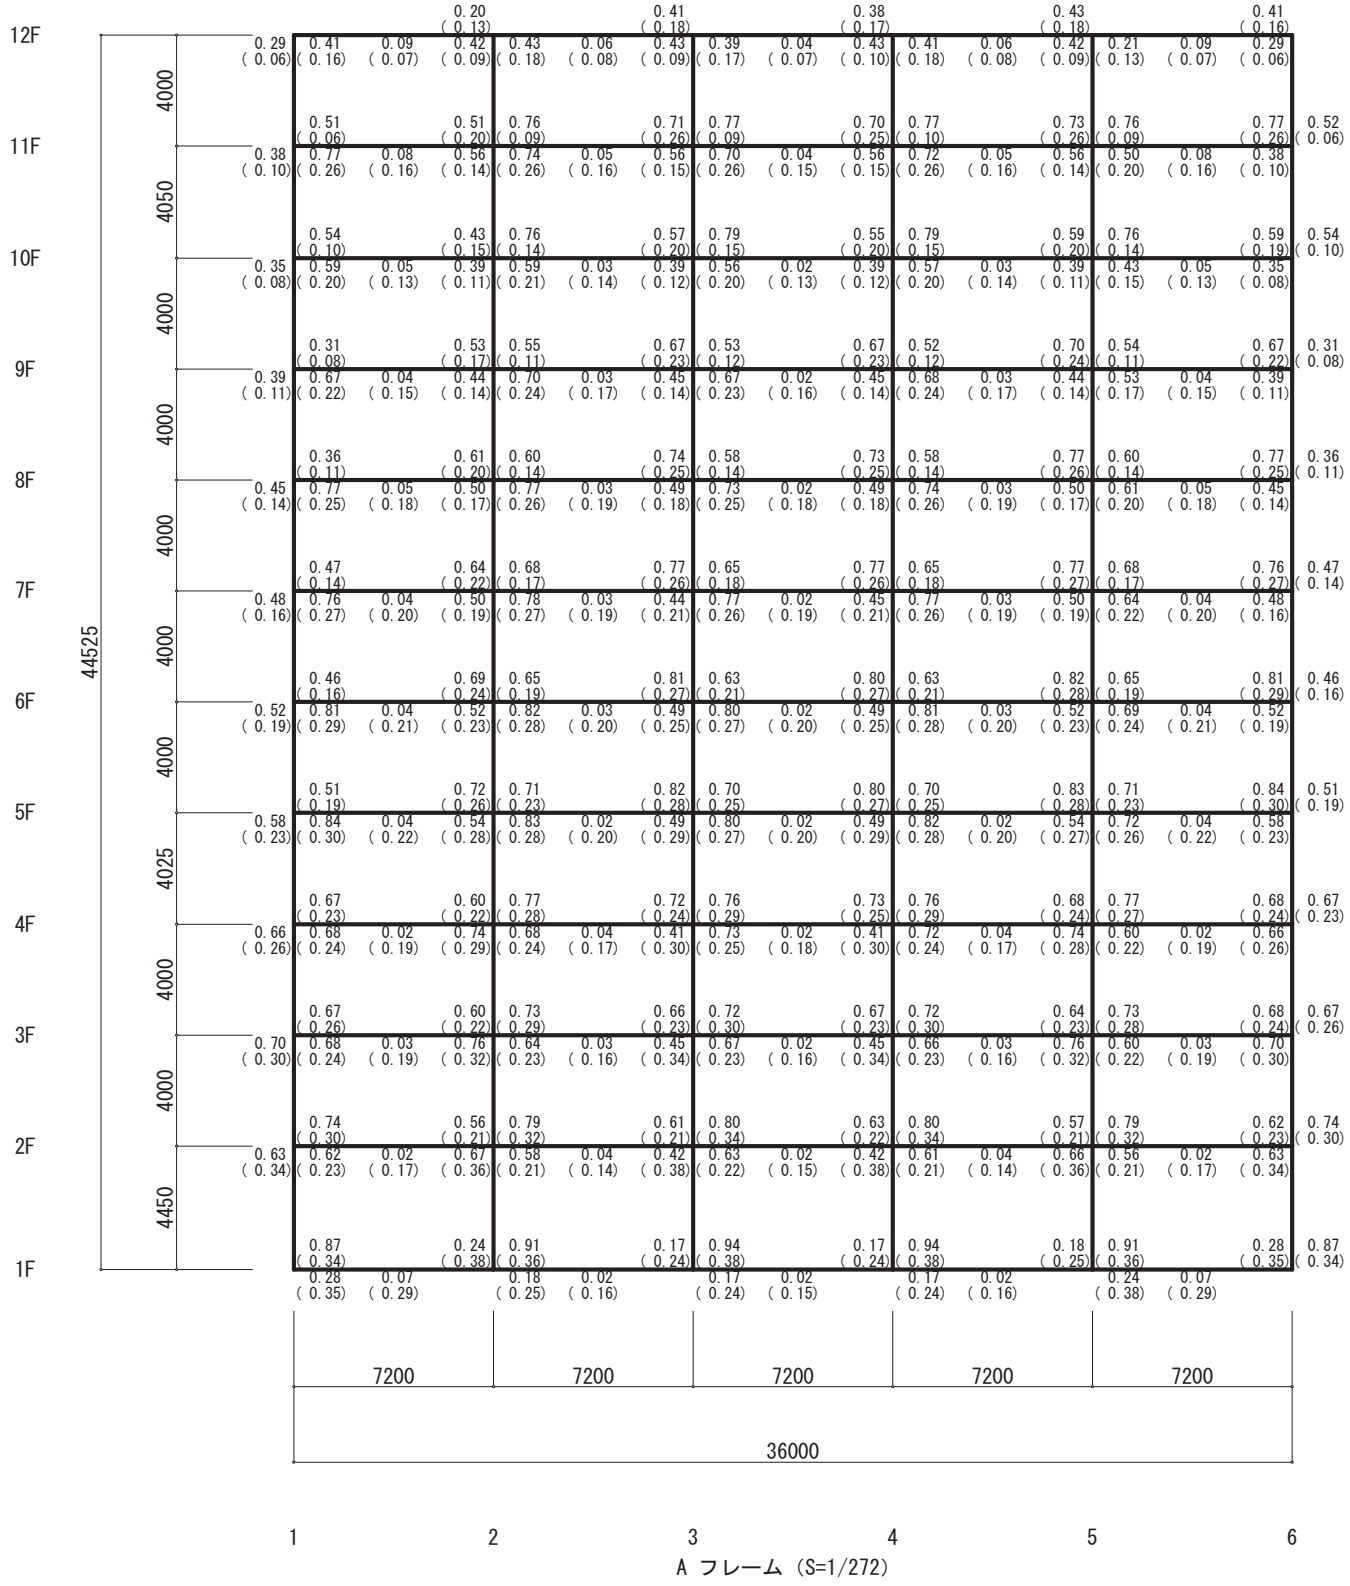
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

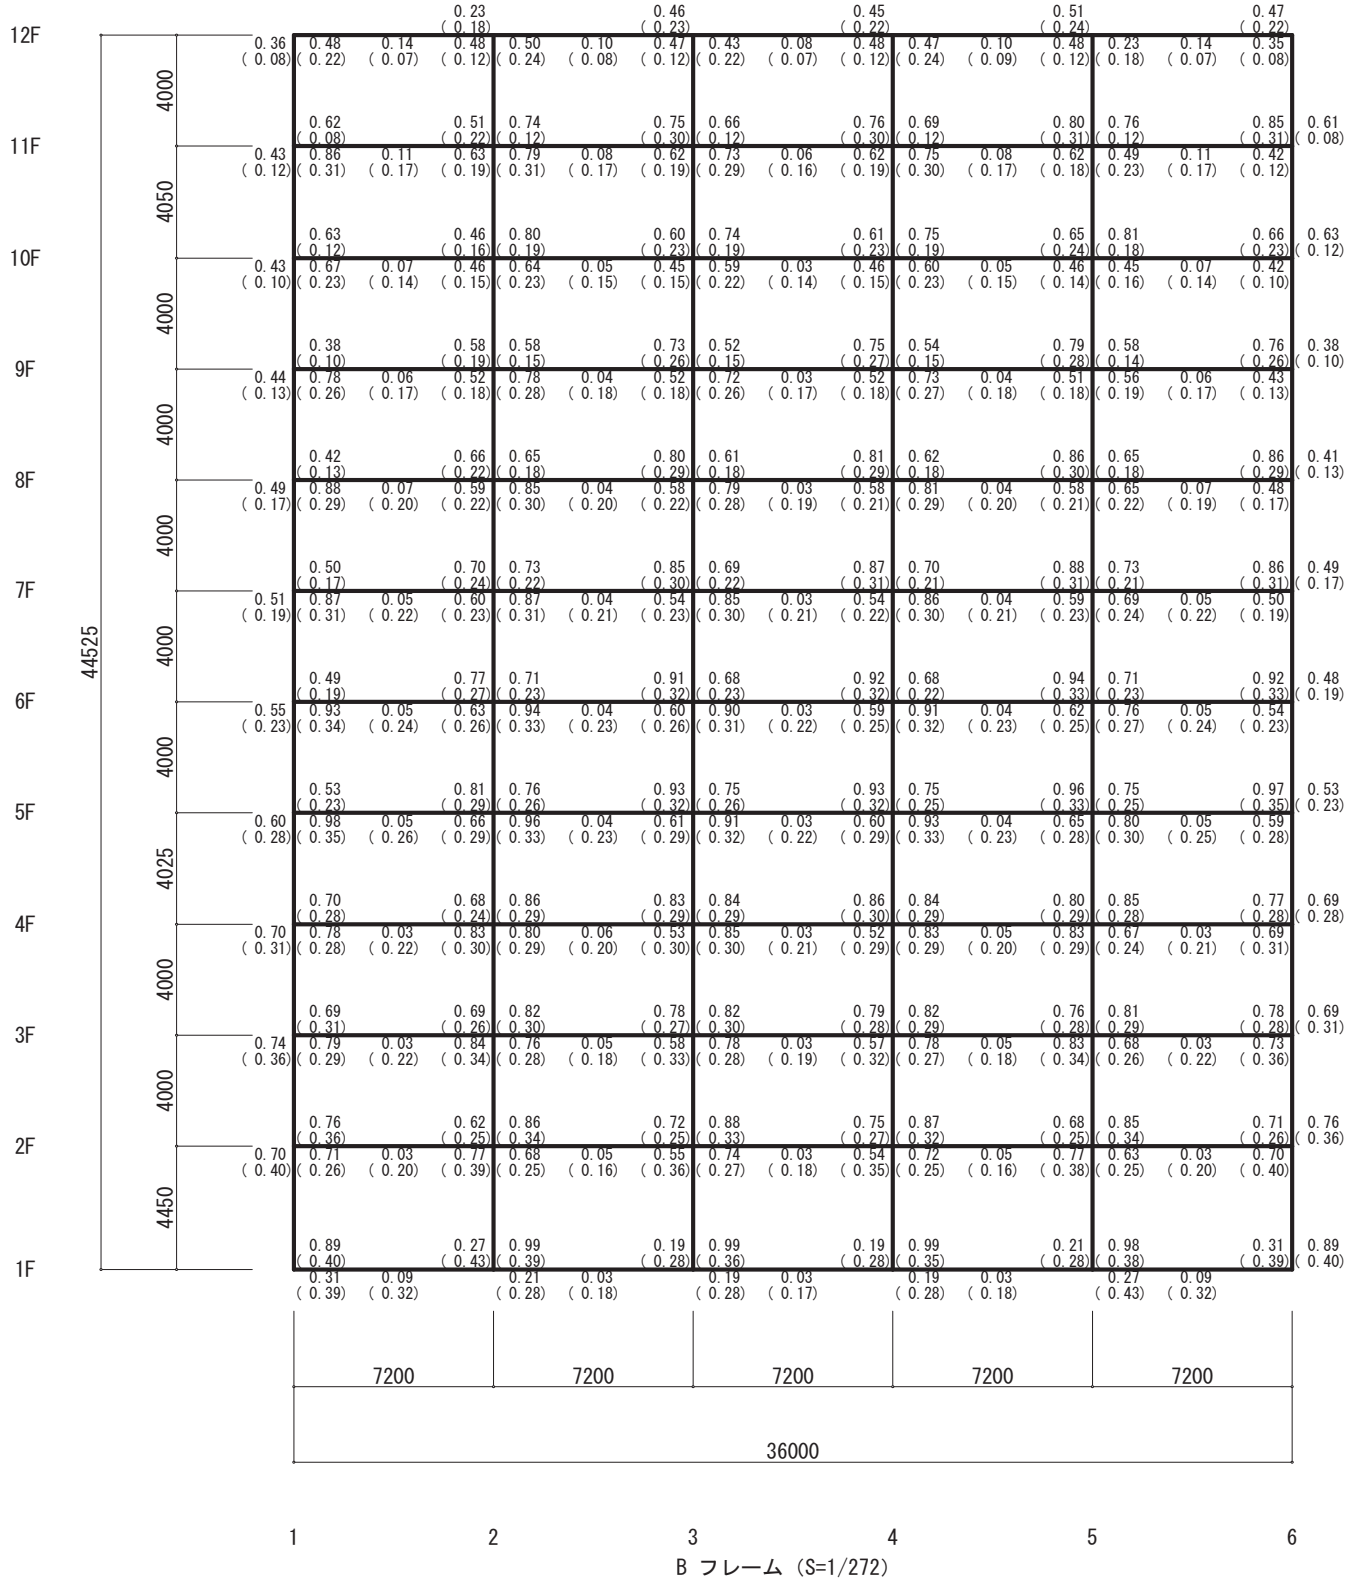
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

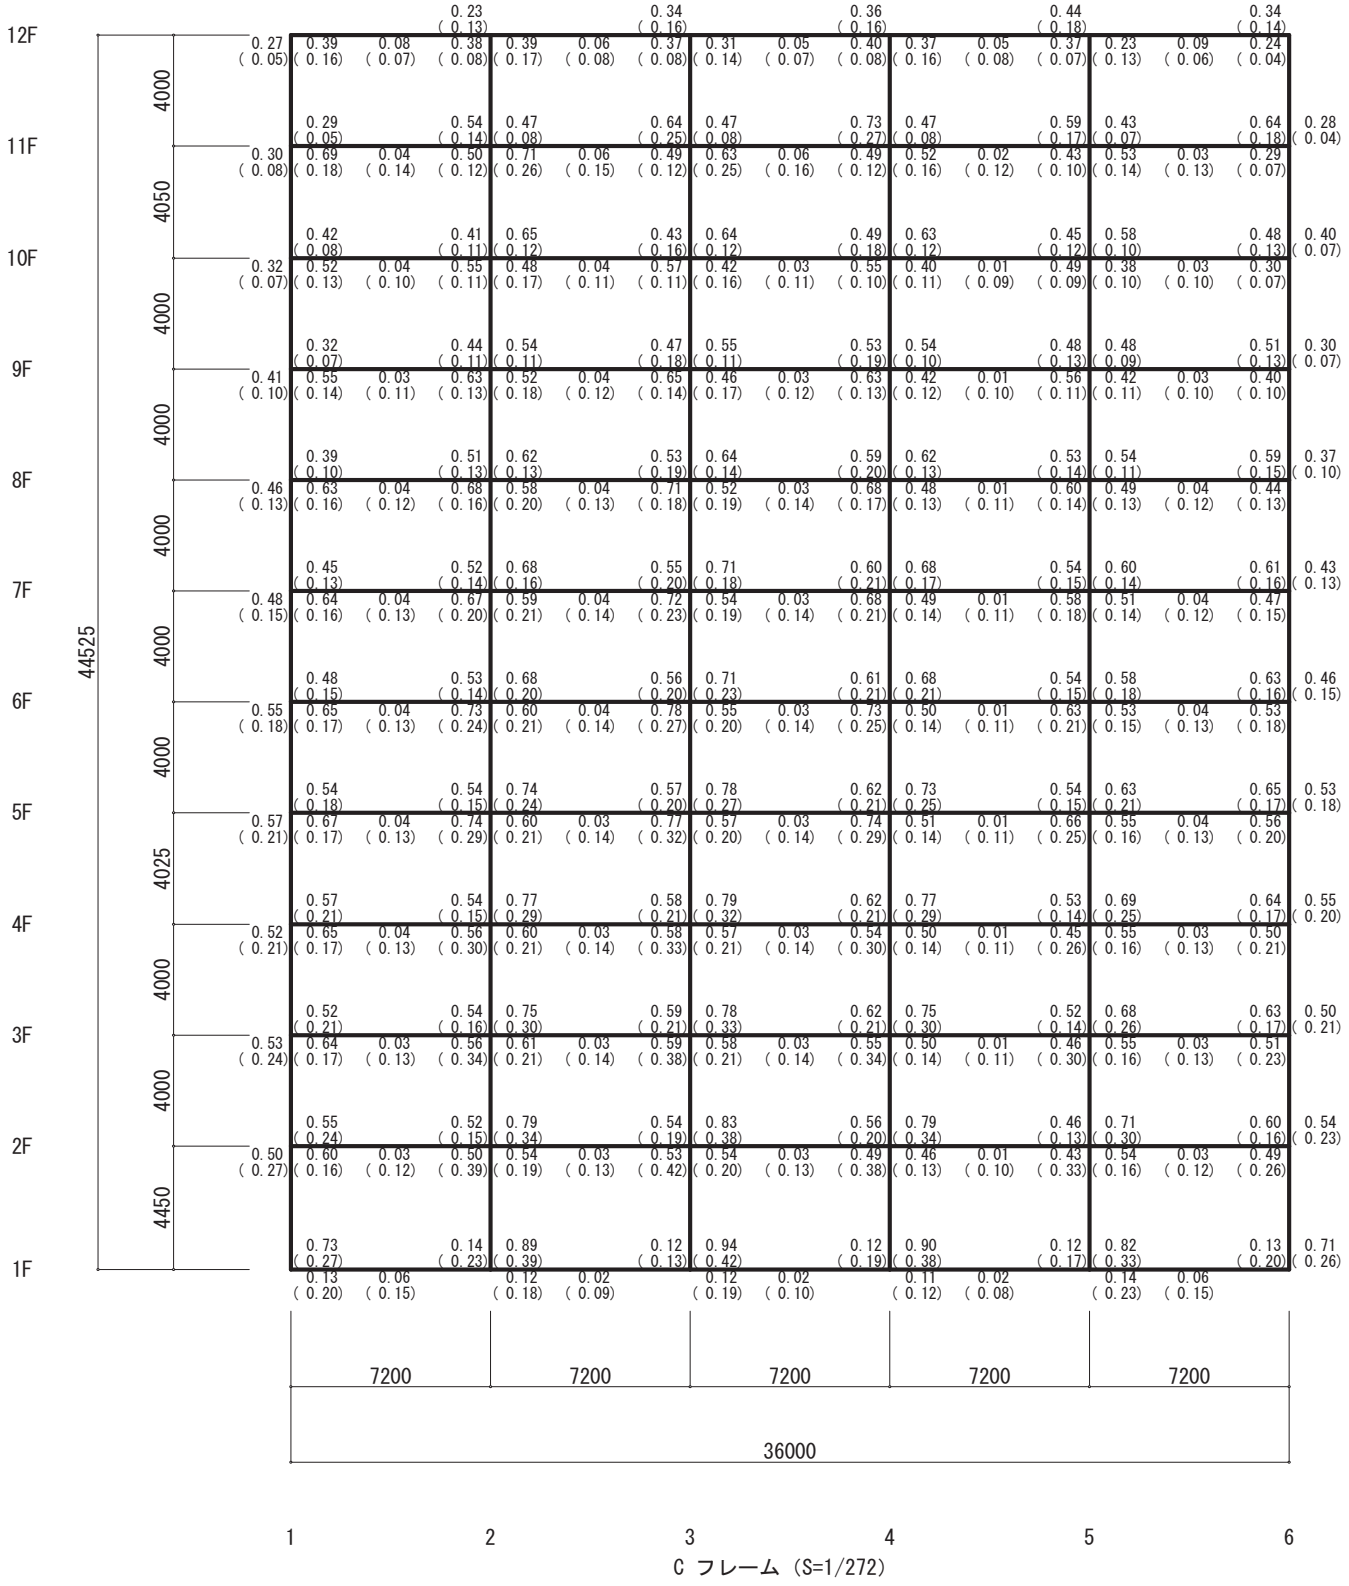
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

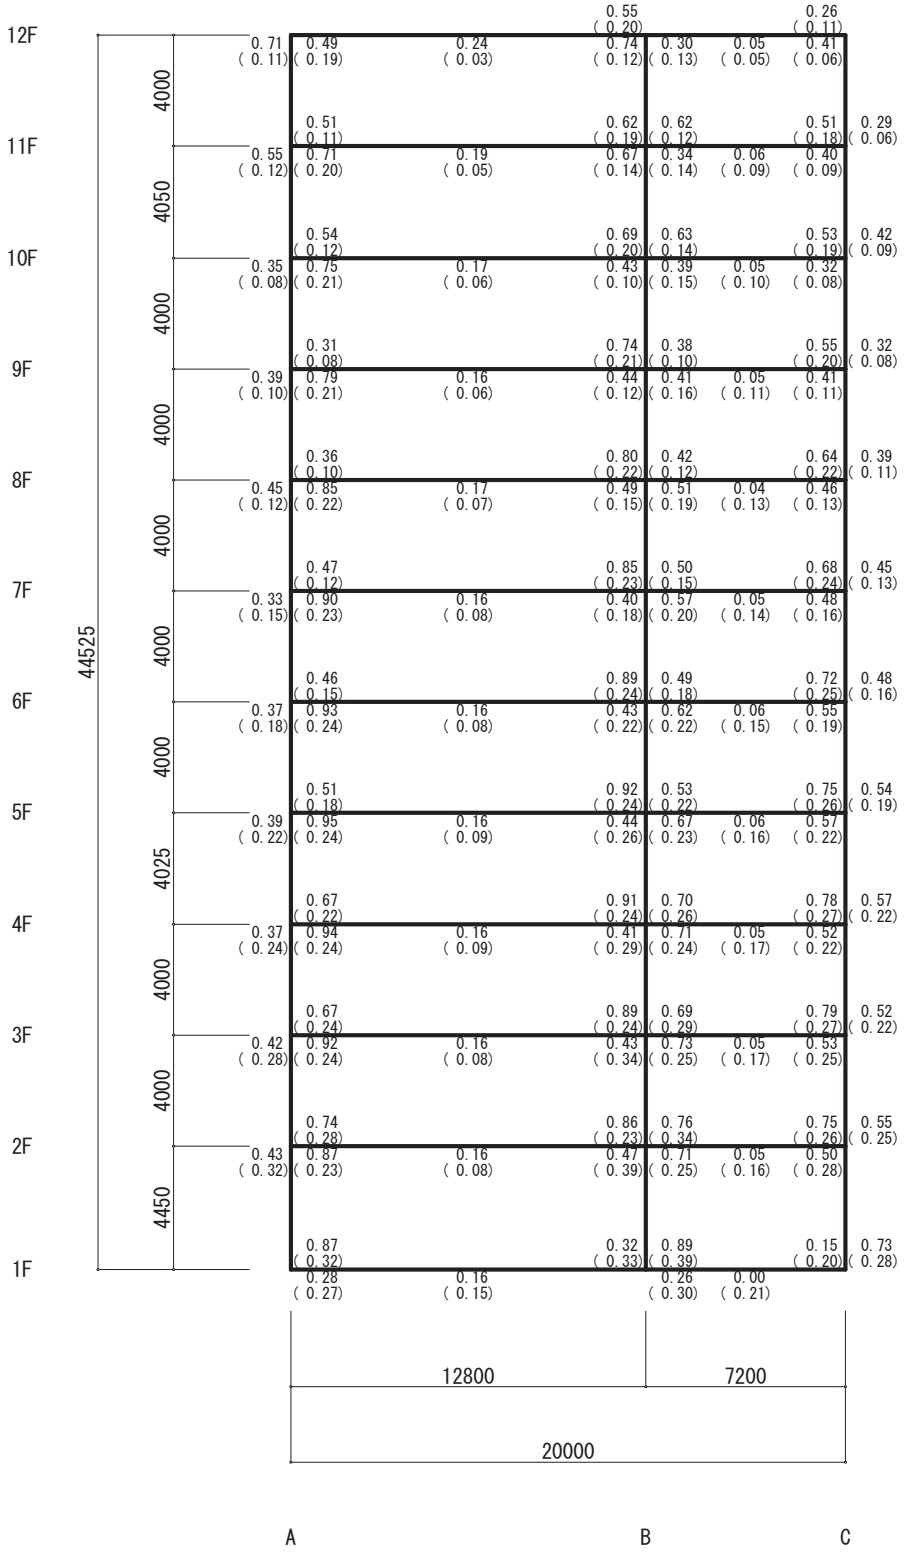
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

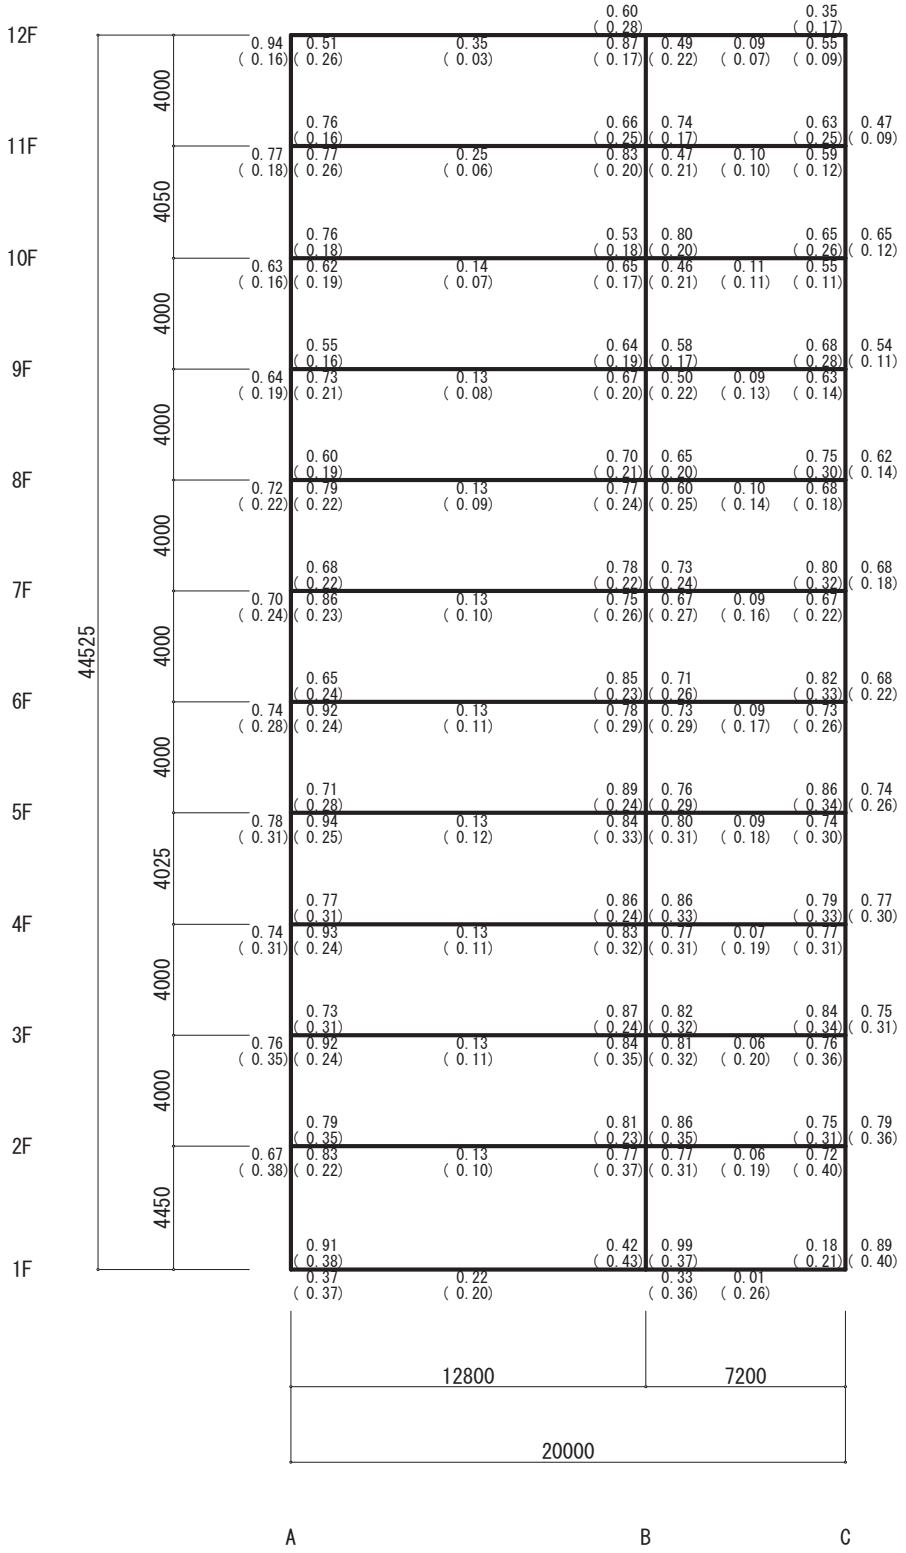
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

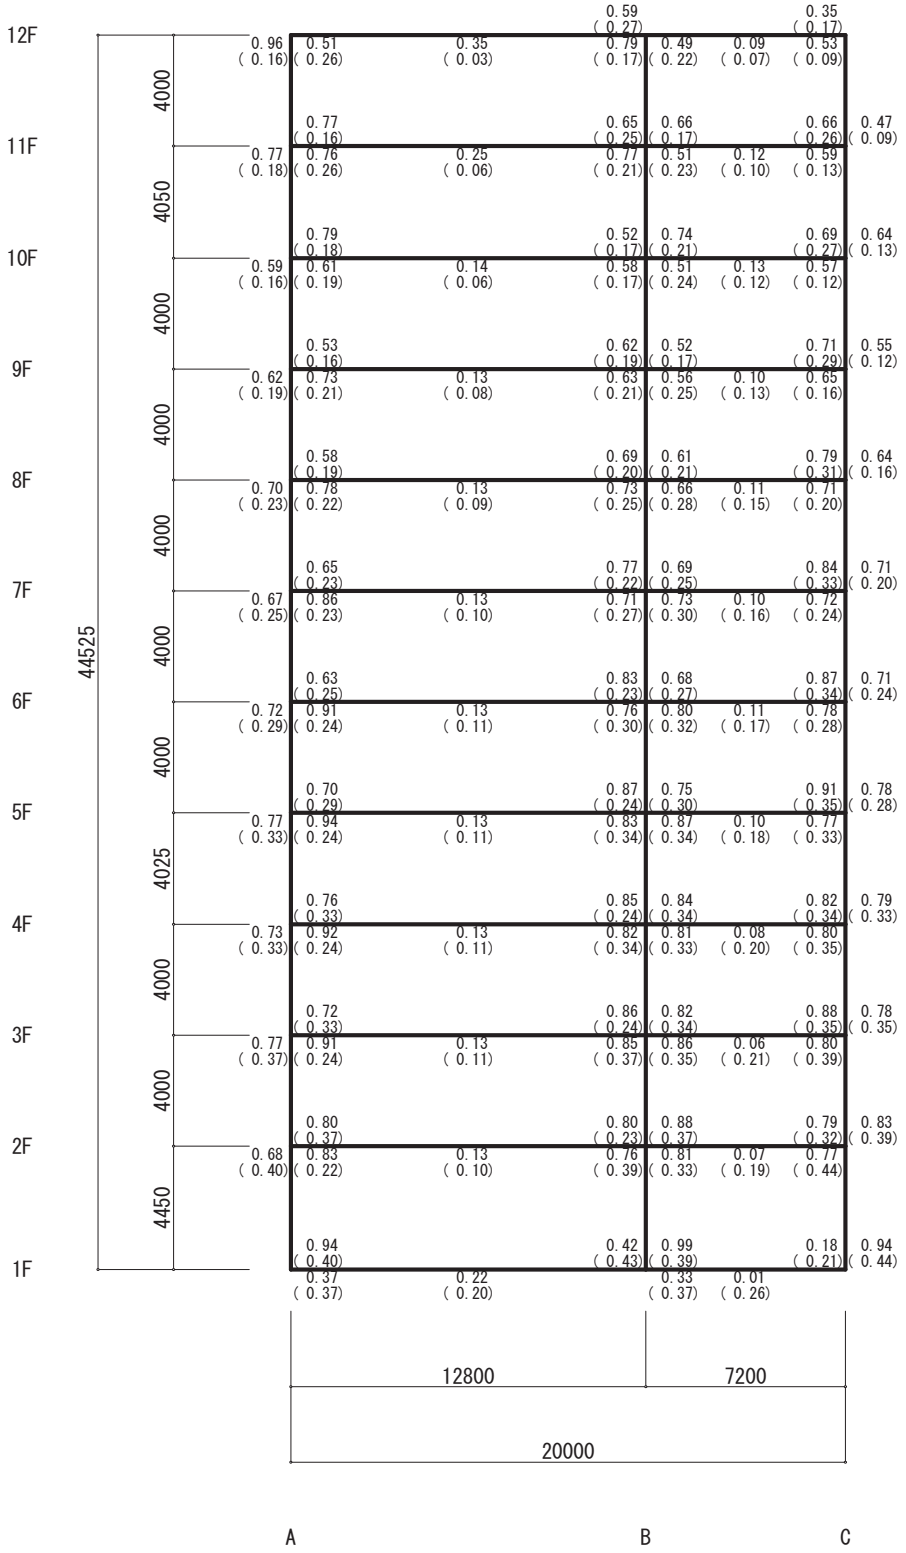
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

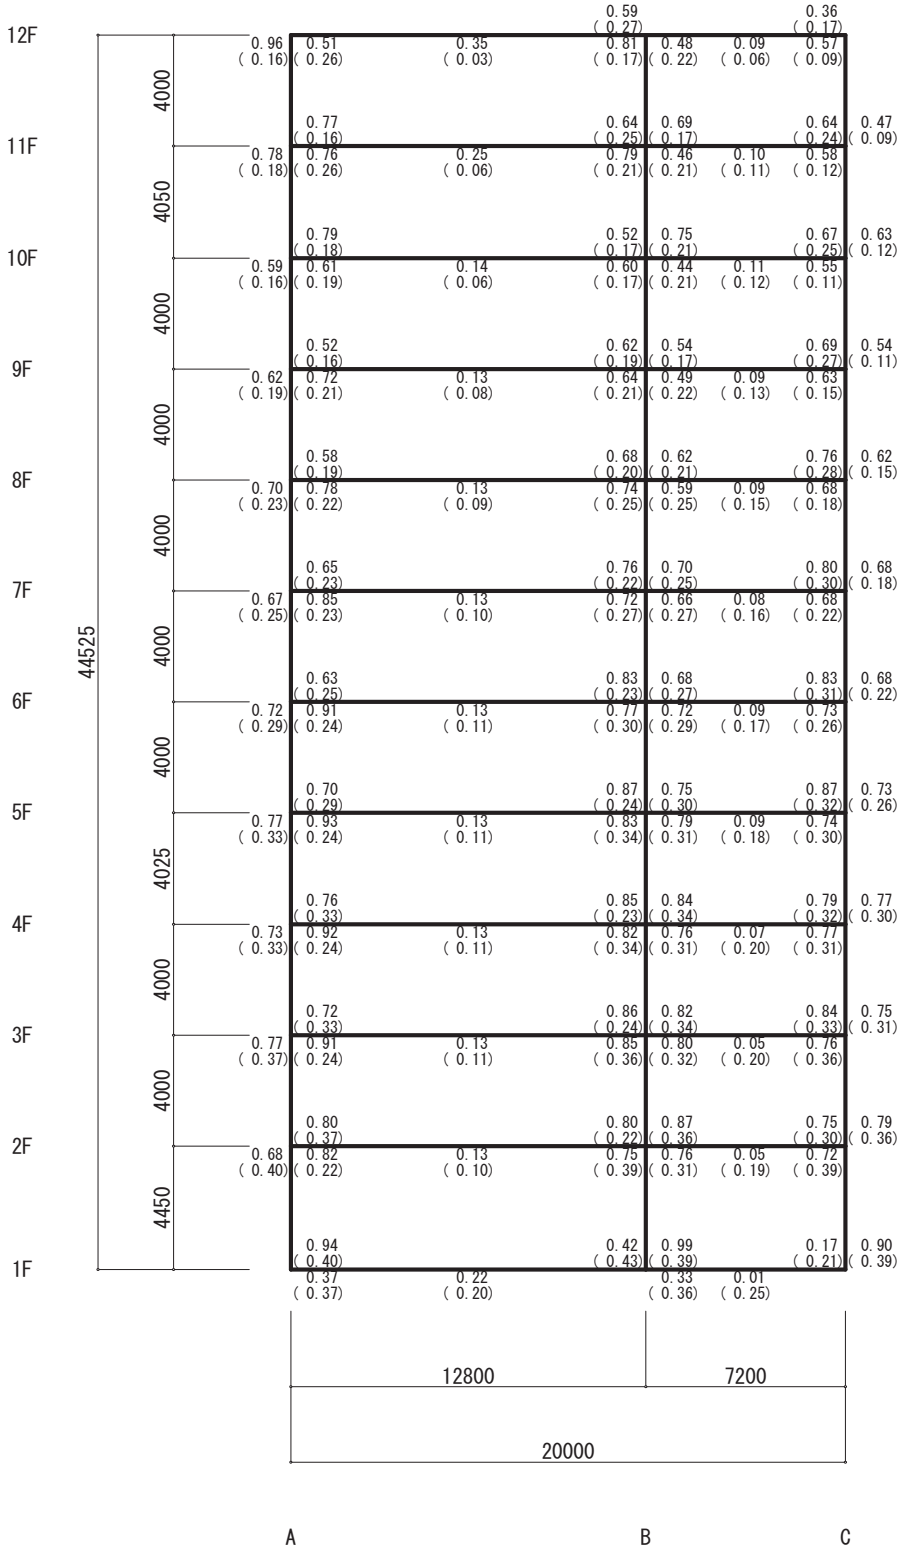
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

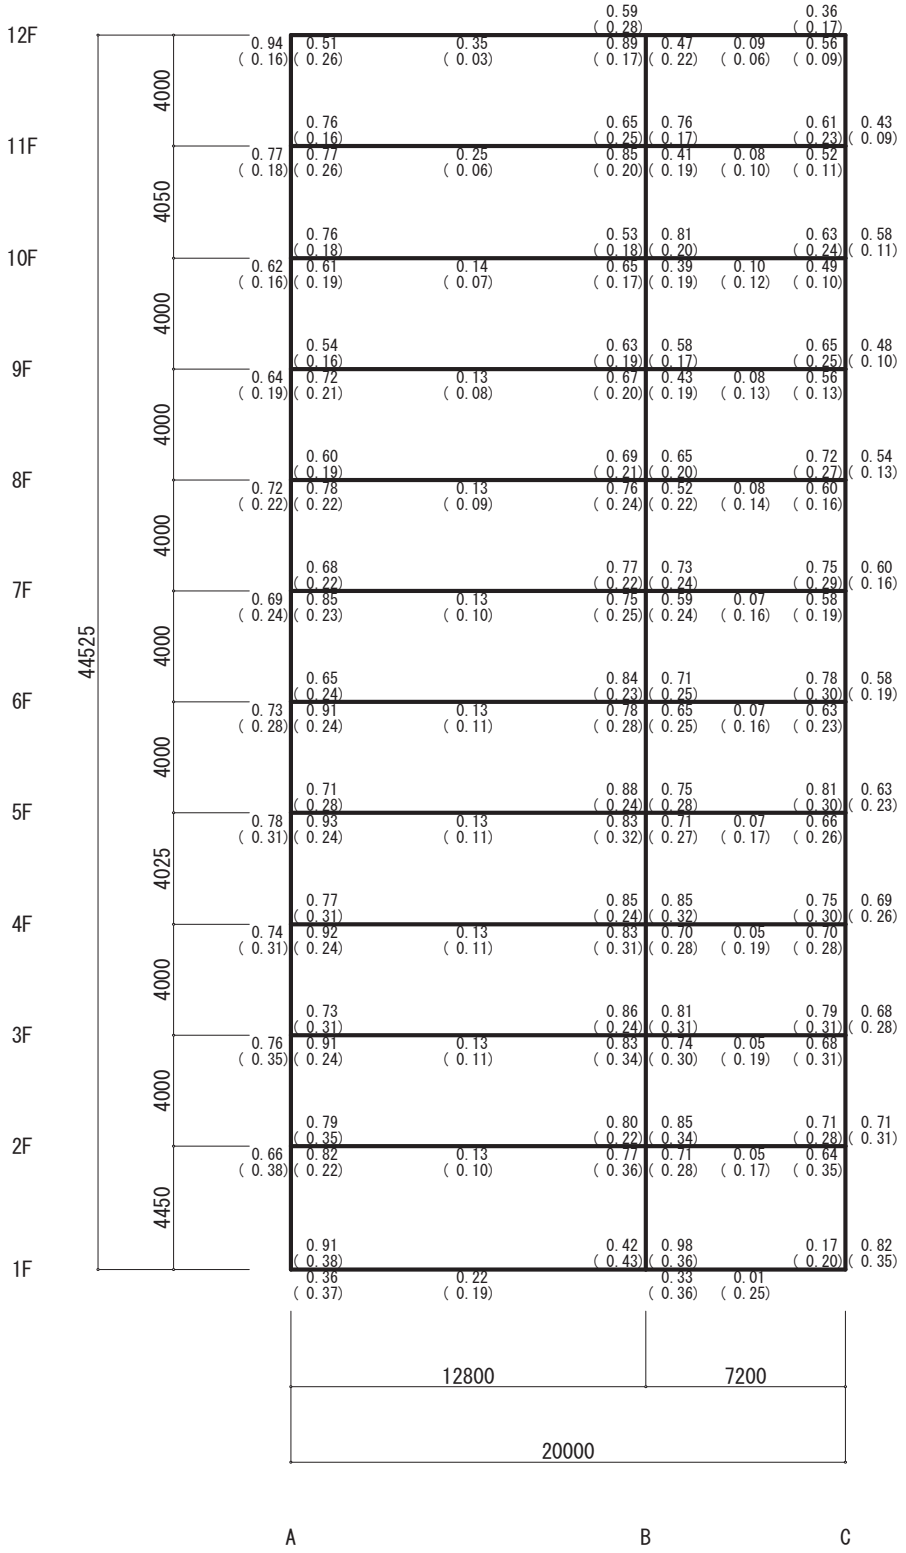
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

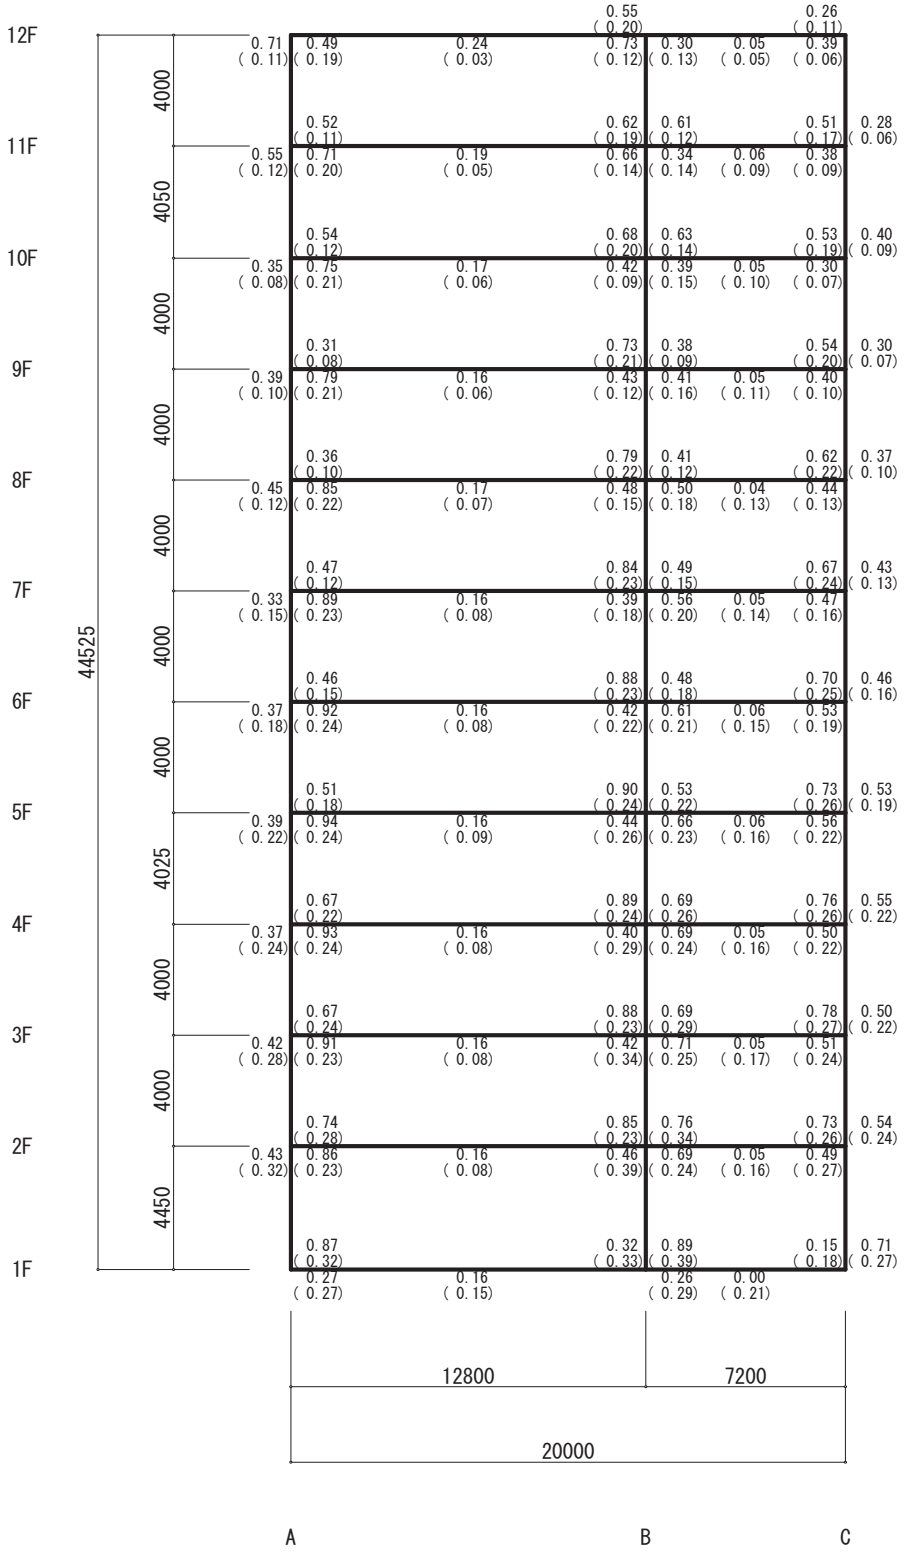
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

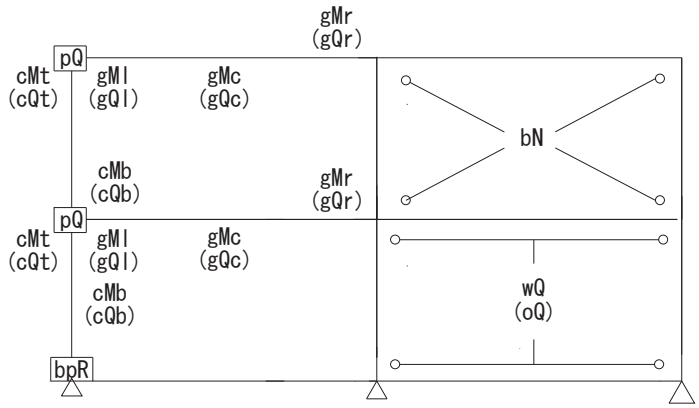



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

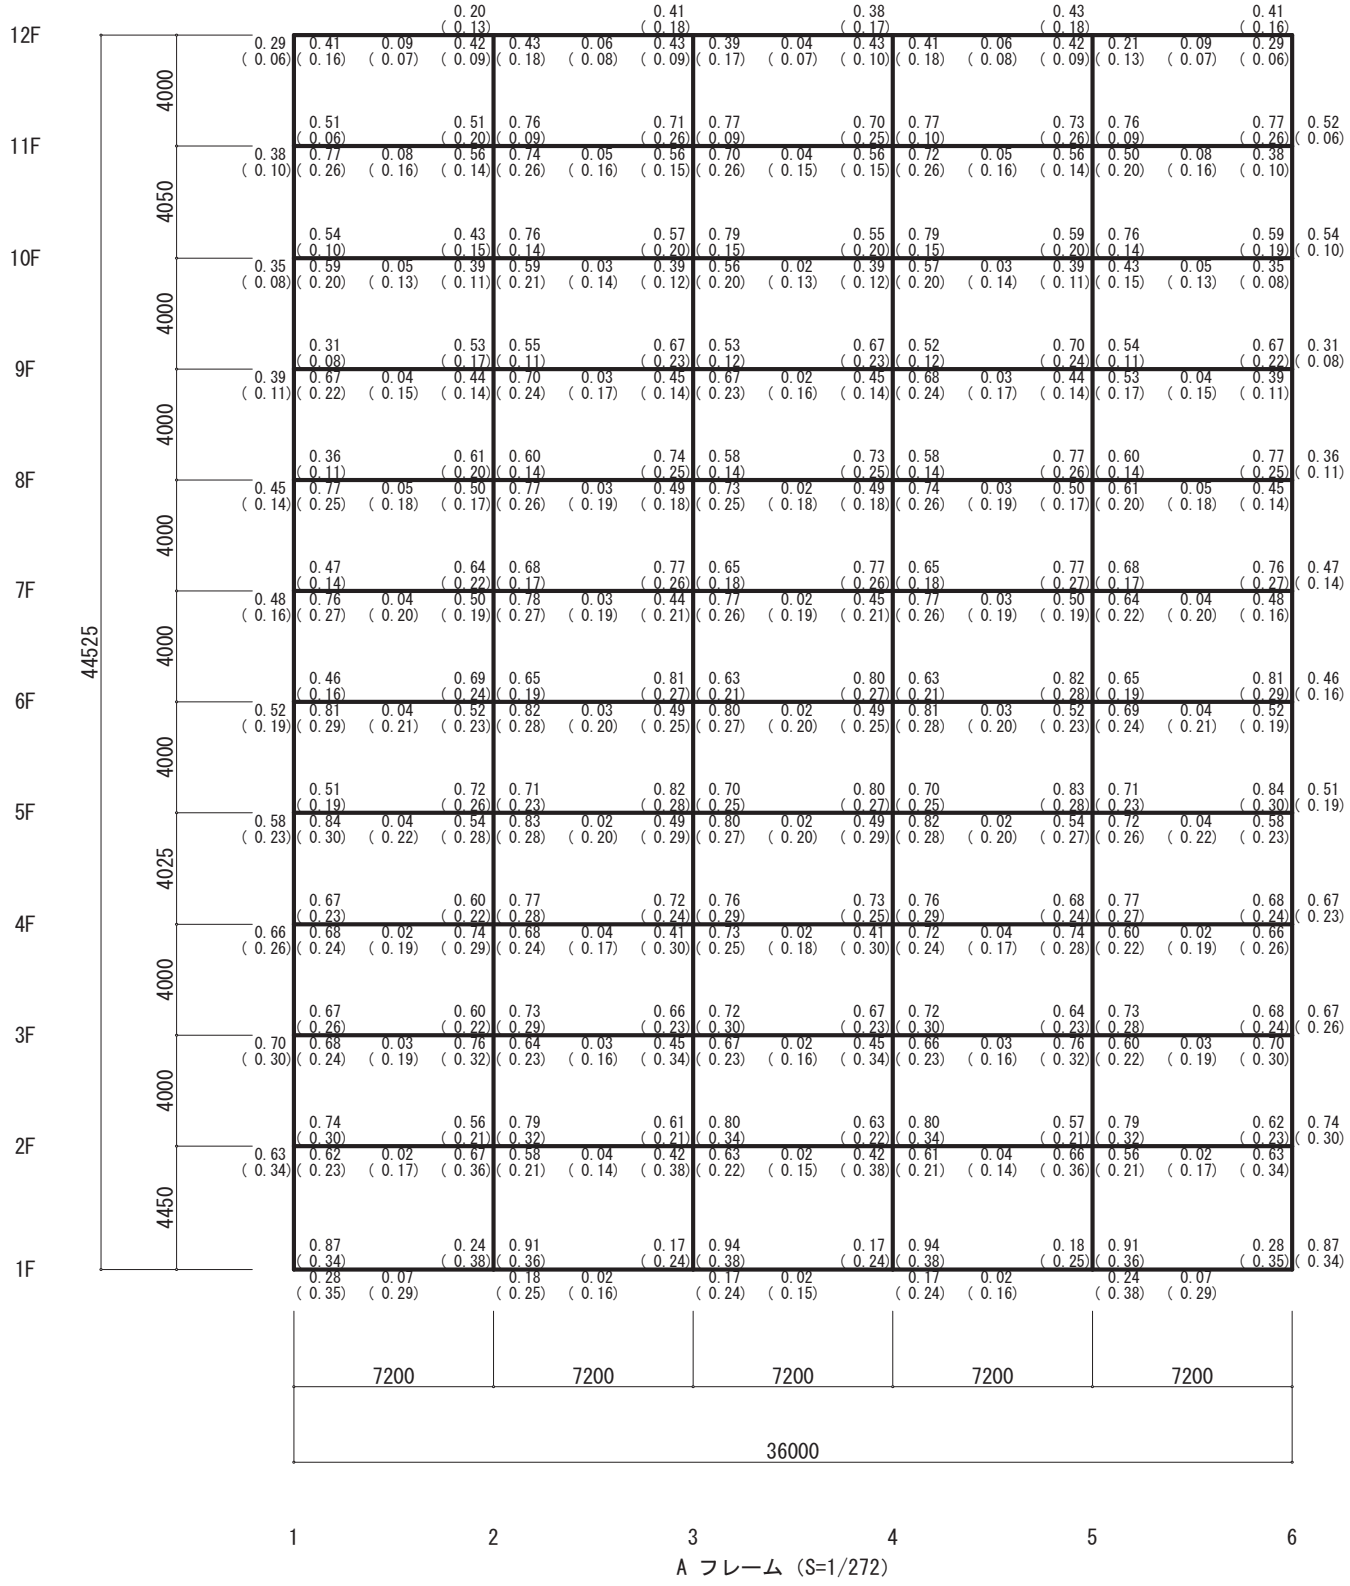
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

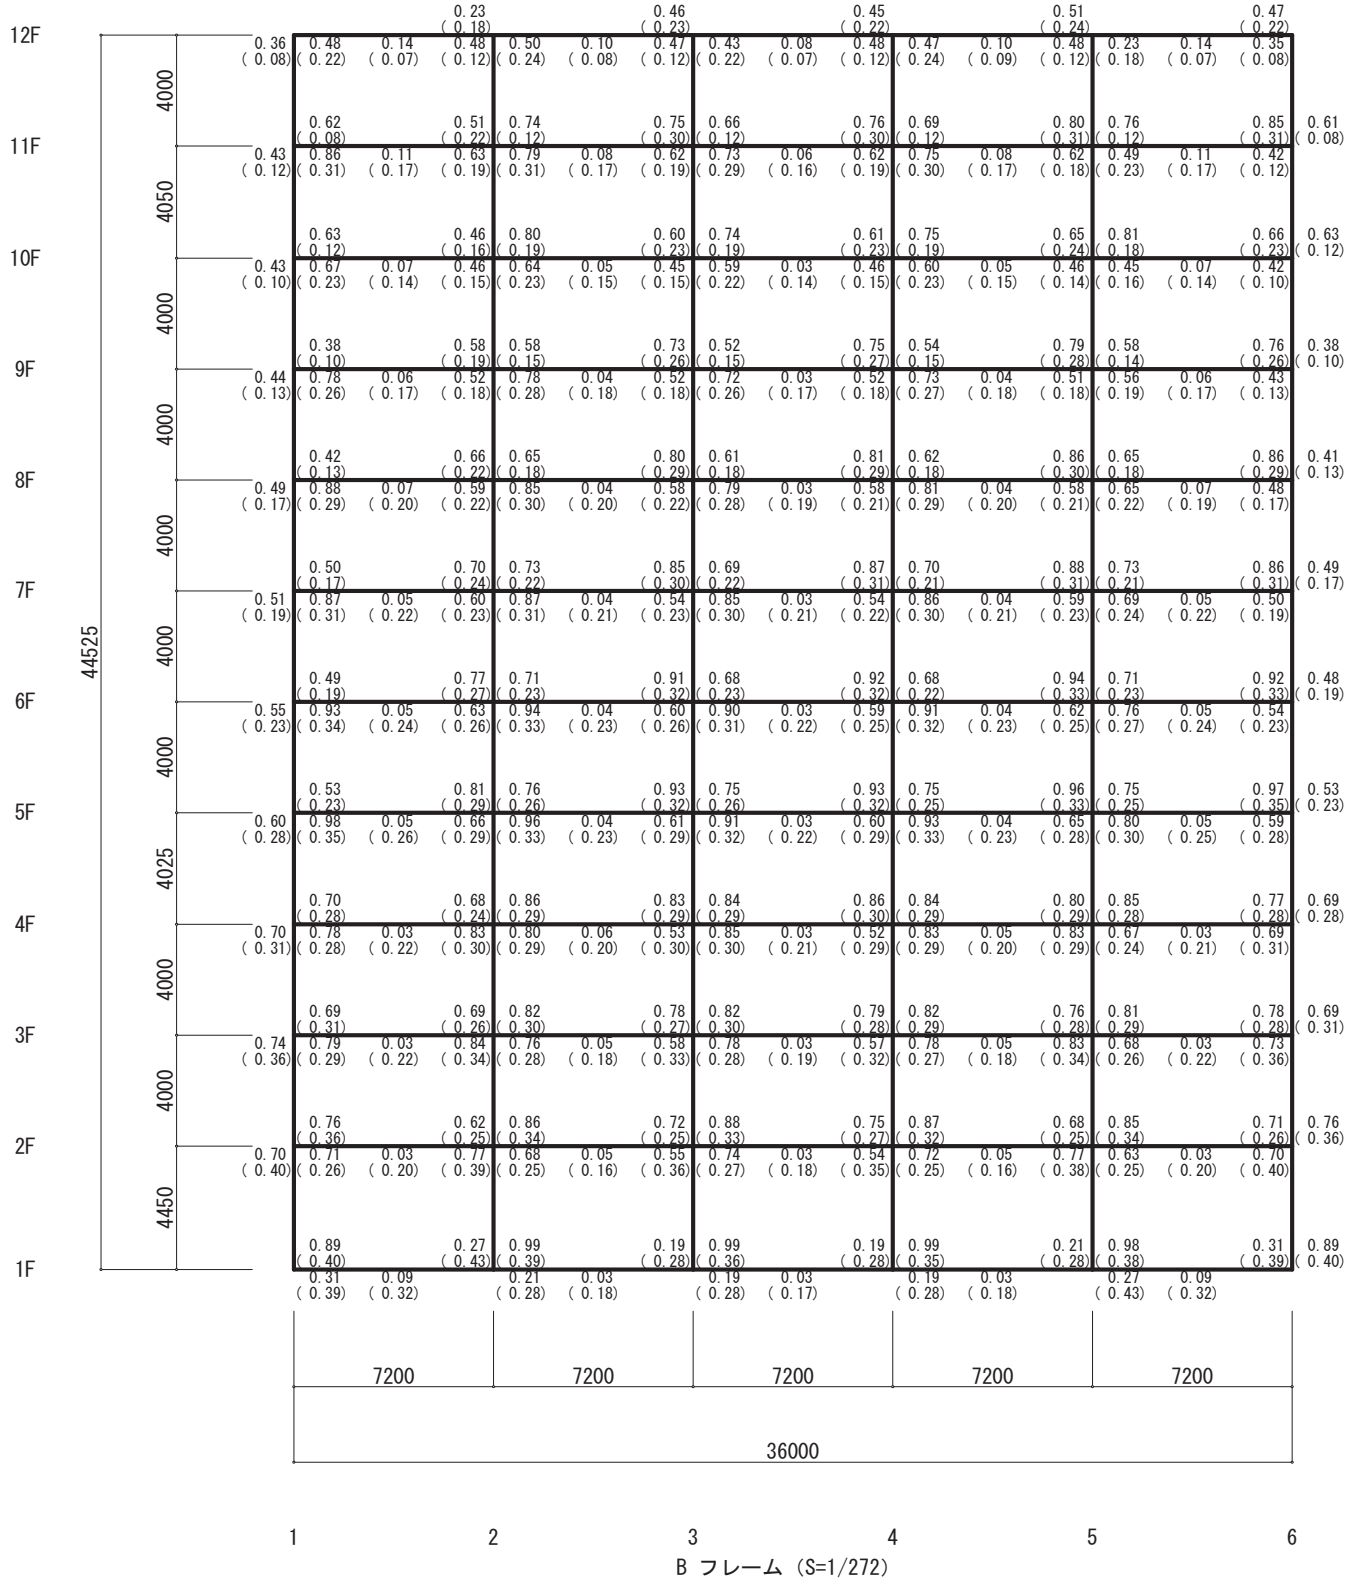
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

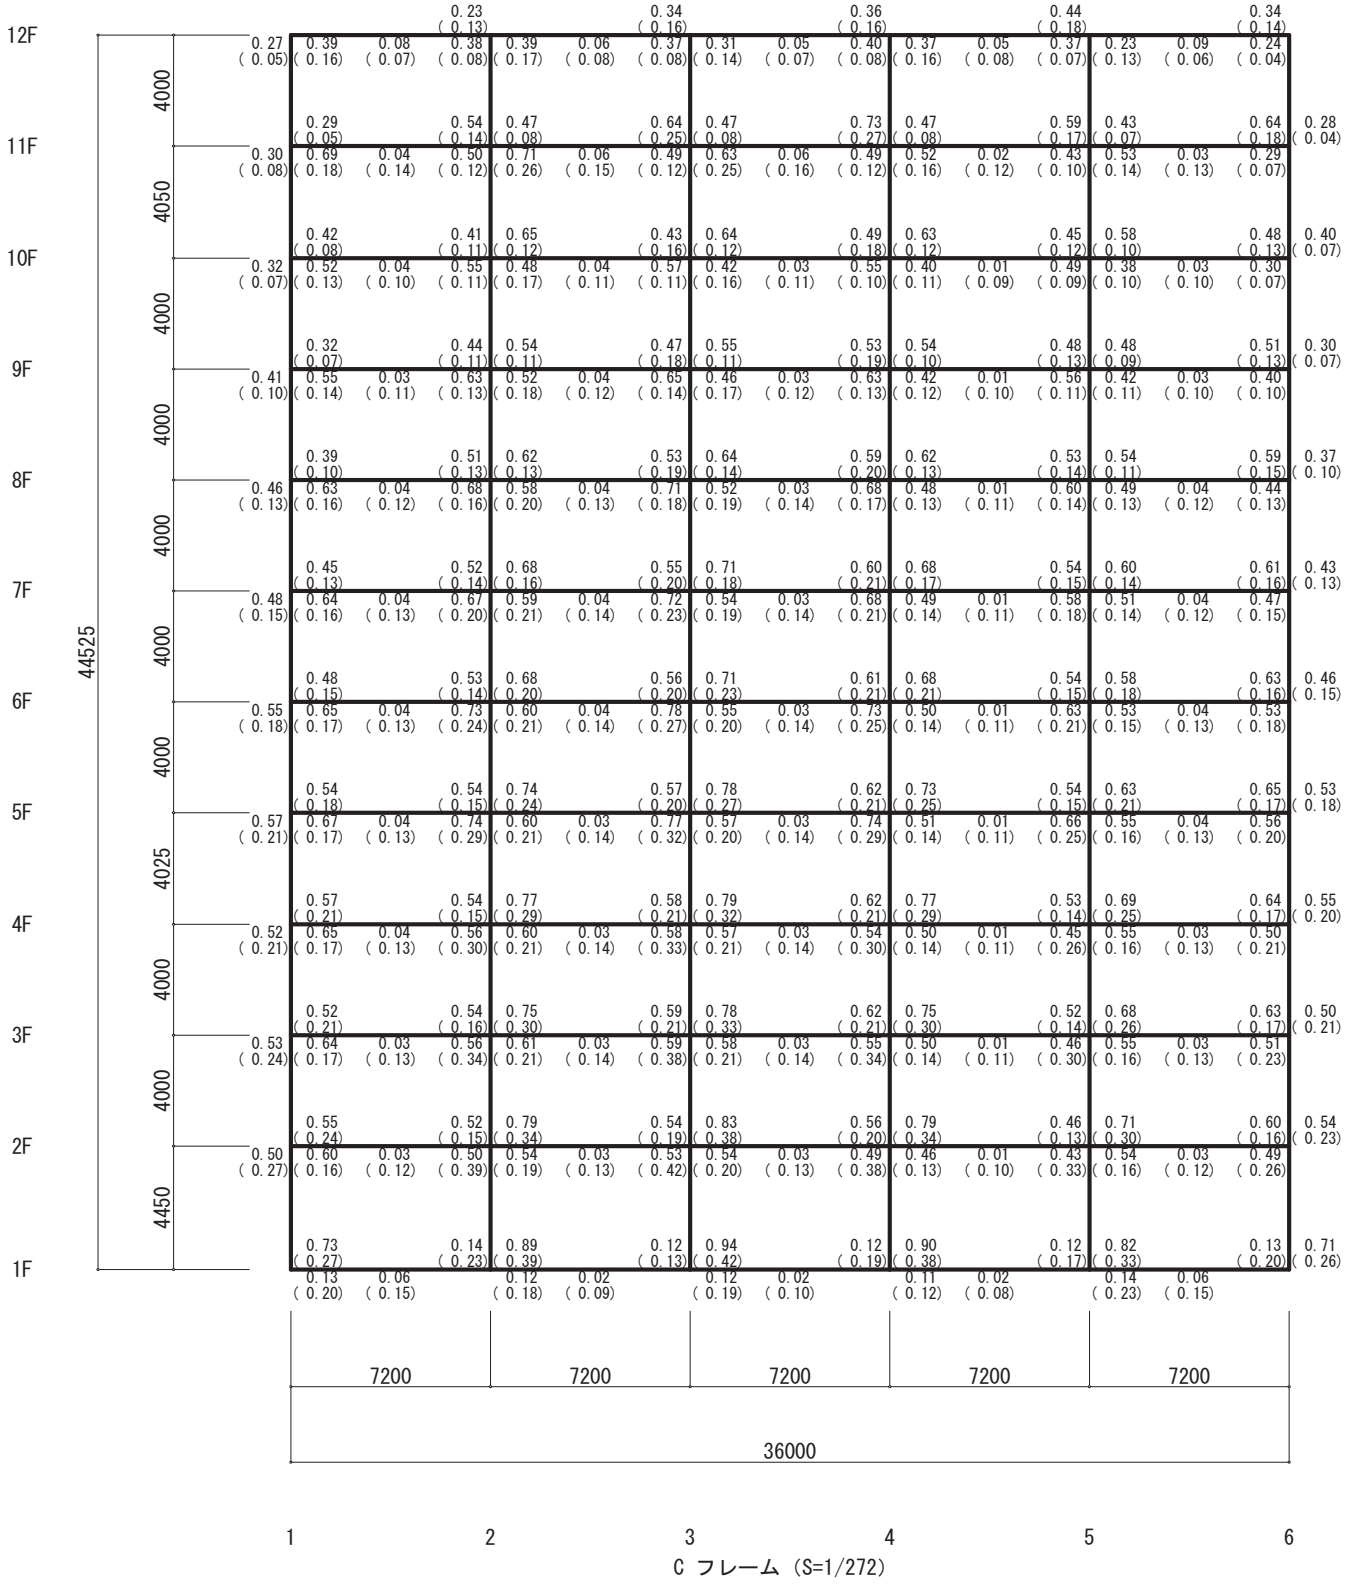
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

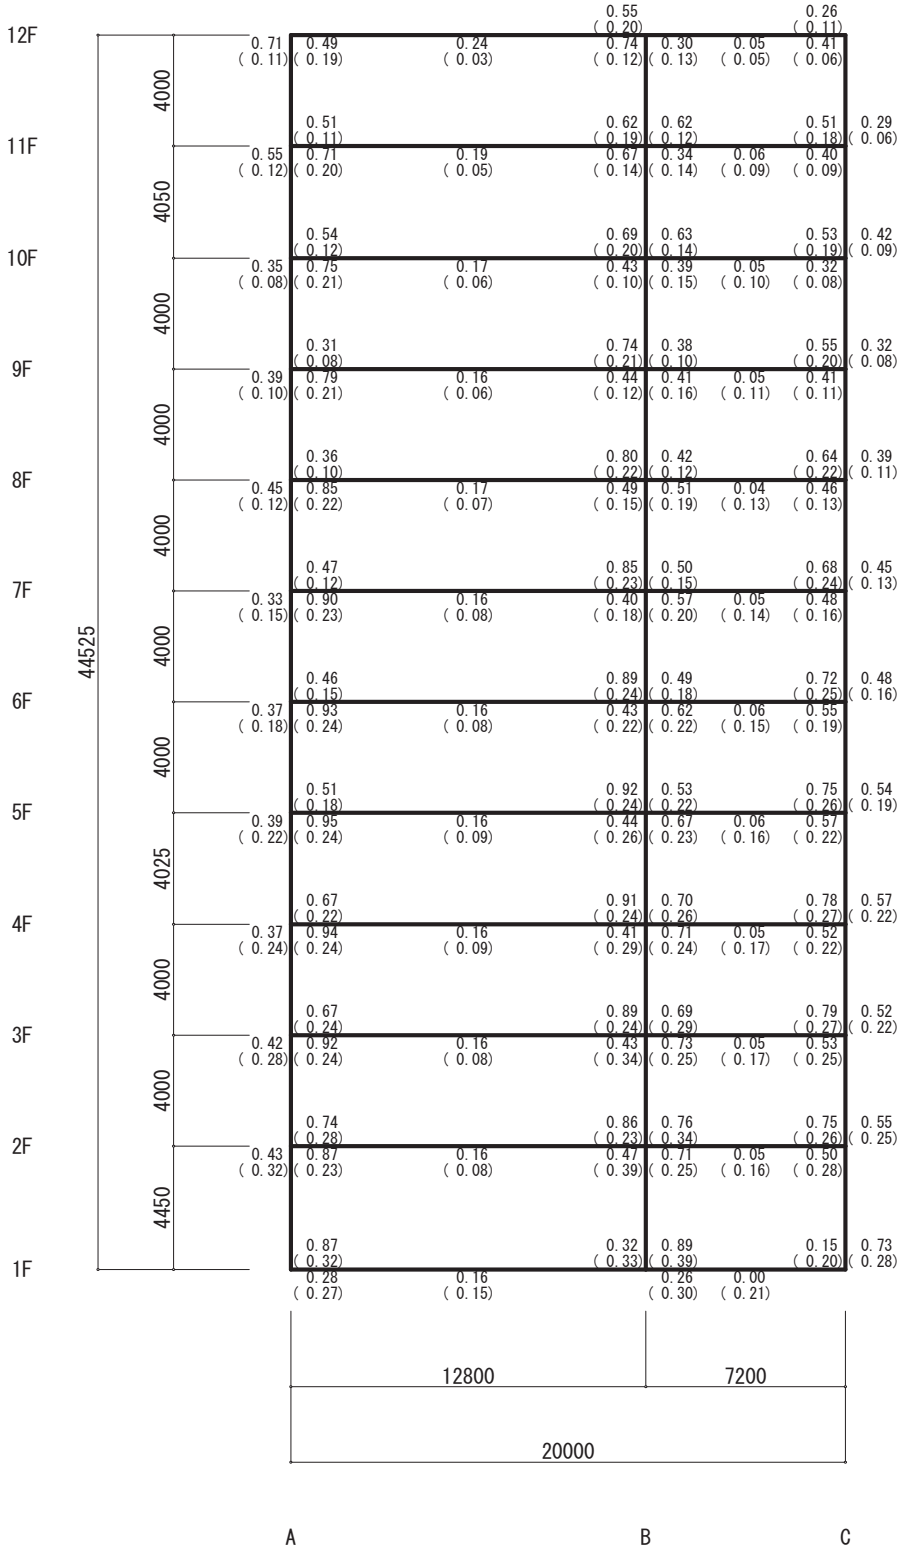
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)

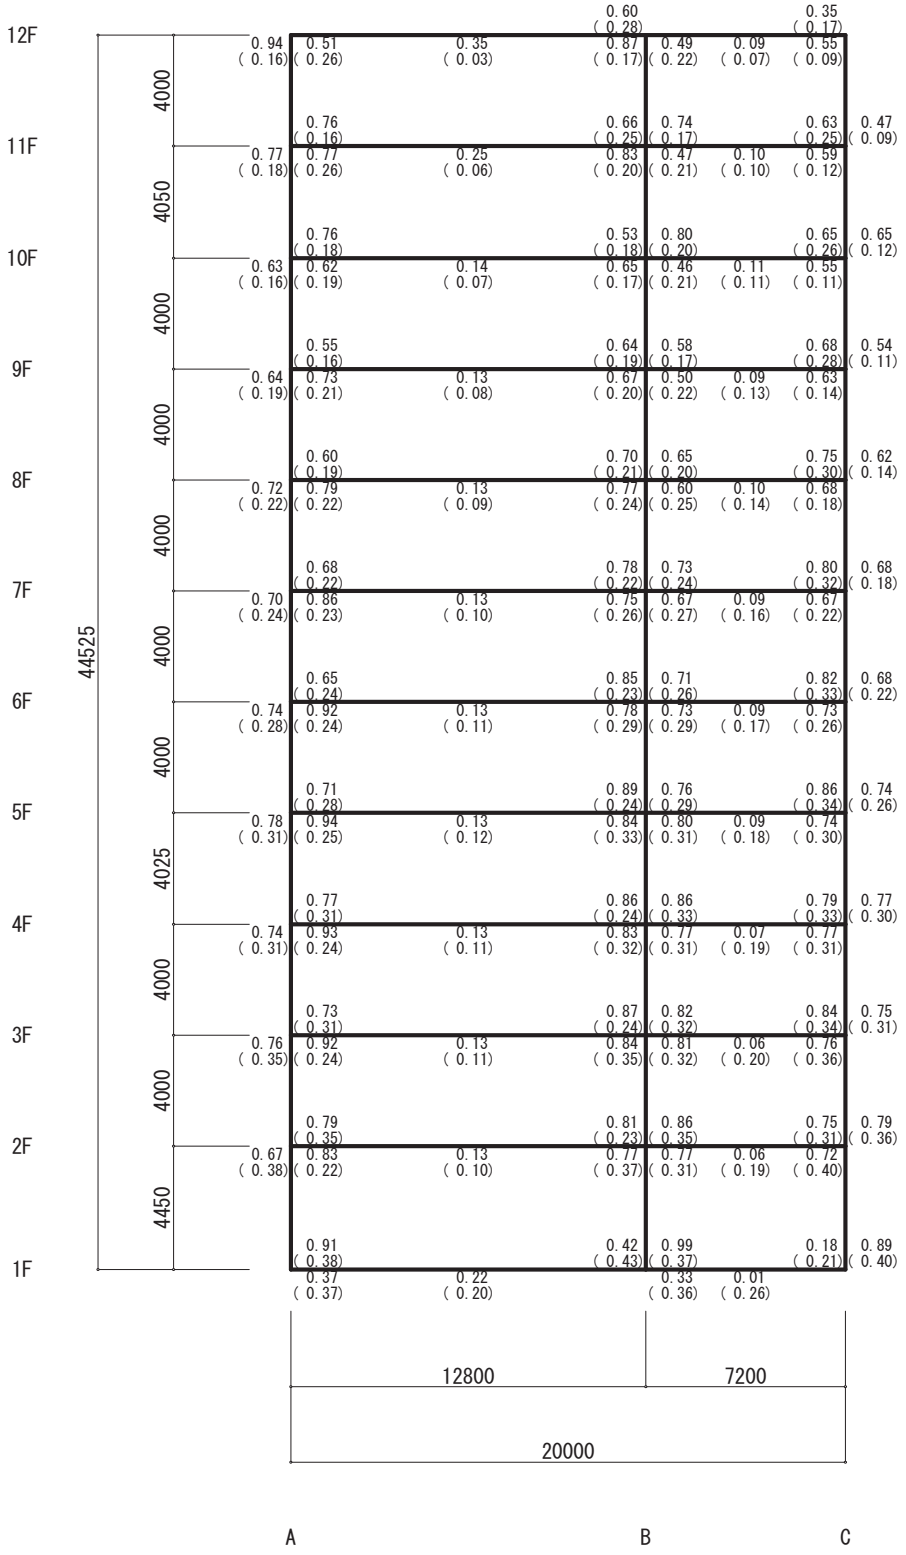
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)

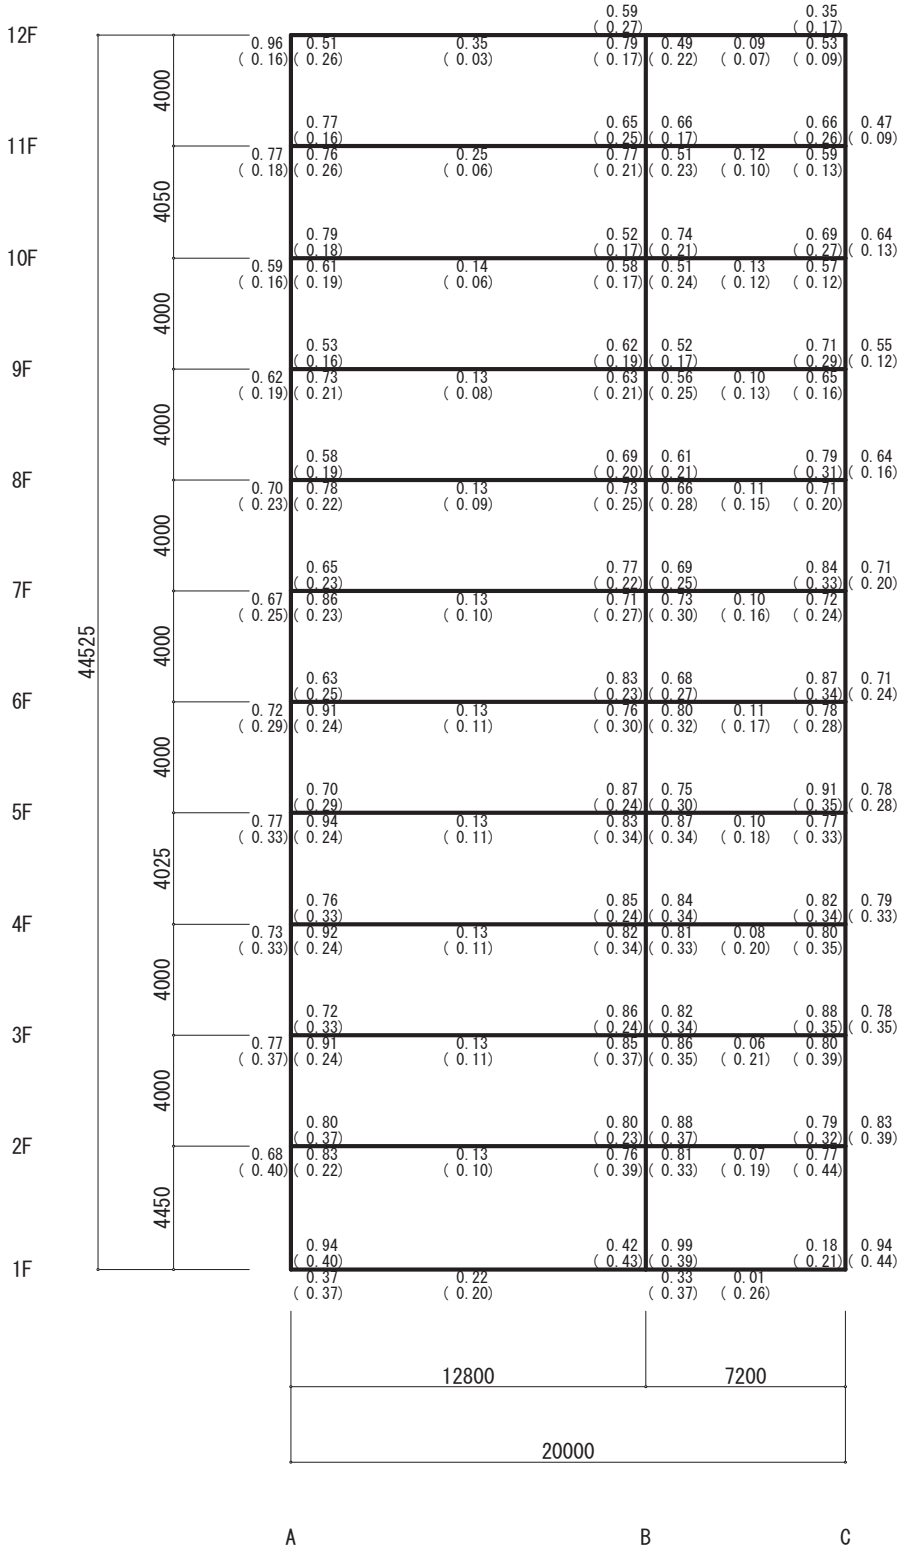
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)

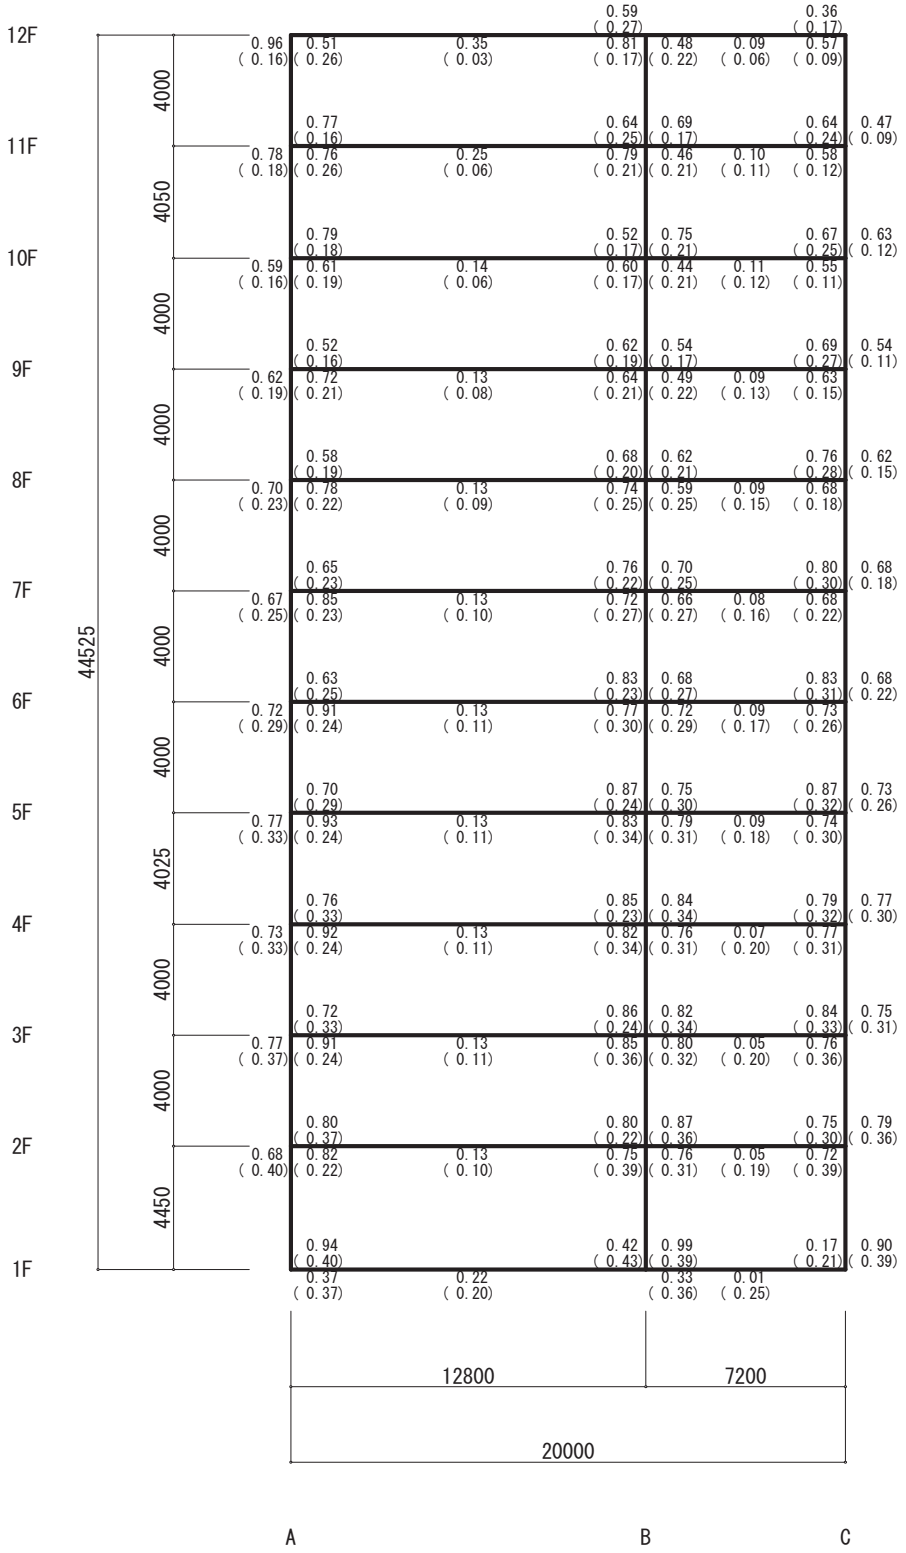
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
44525
12800
7200
20000
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

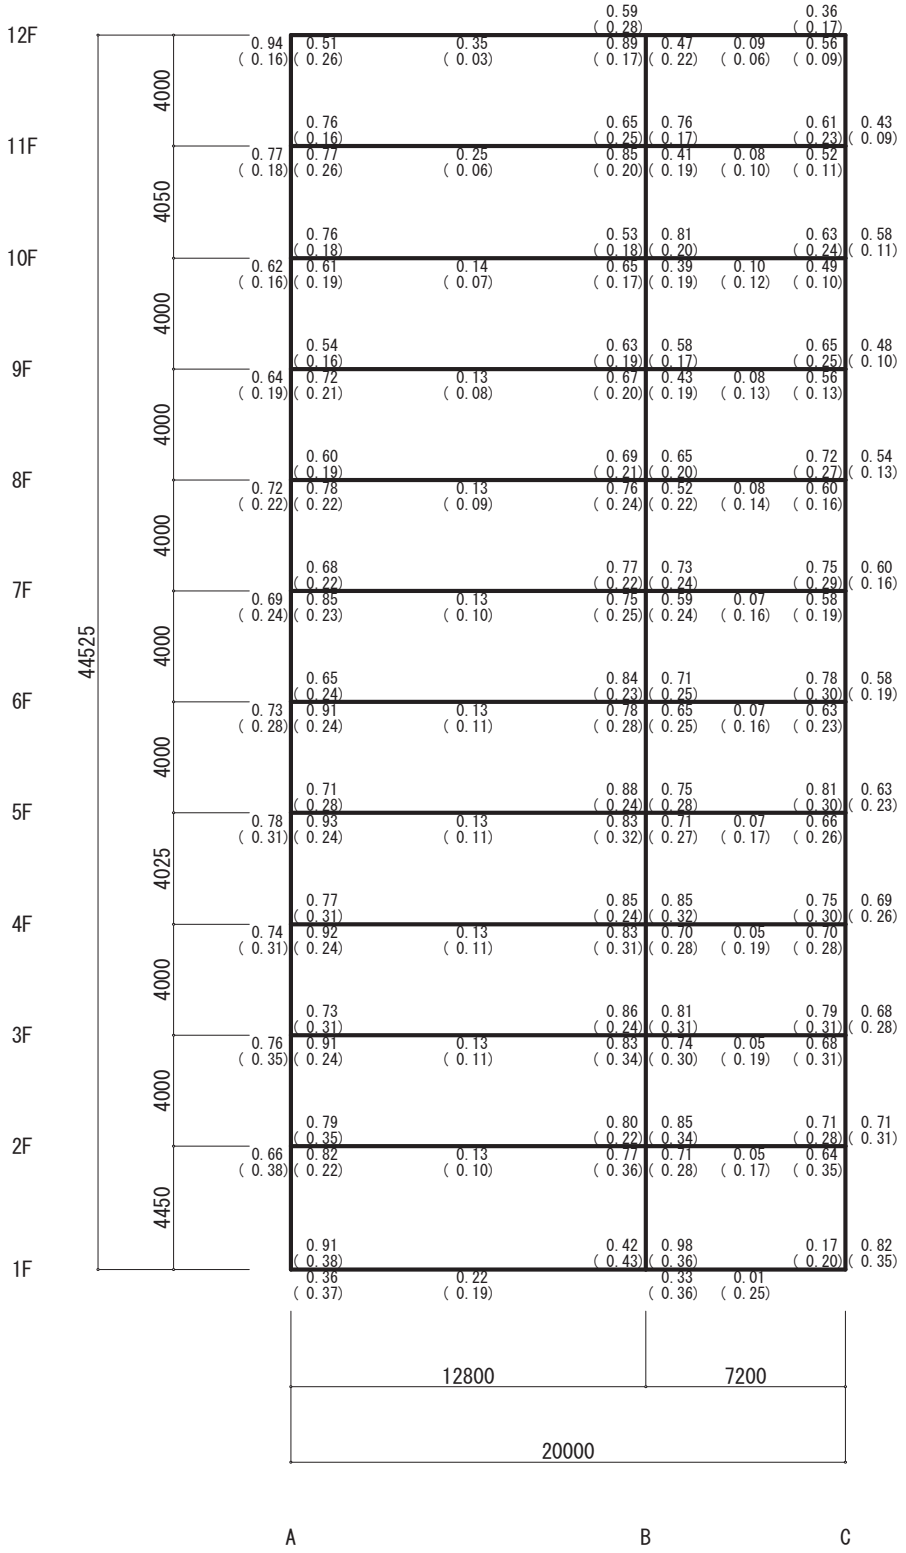
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44525
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
12800
7200
20000
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

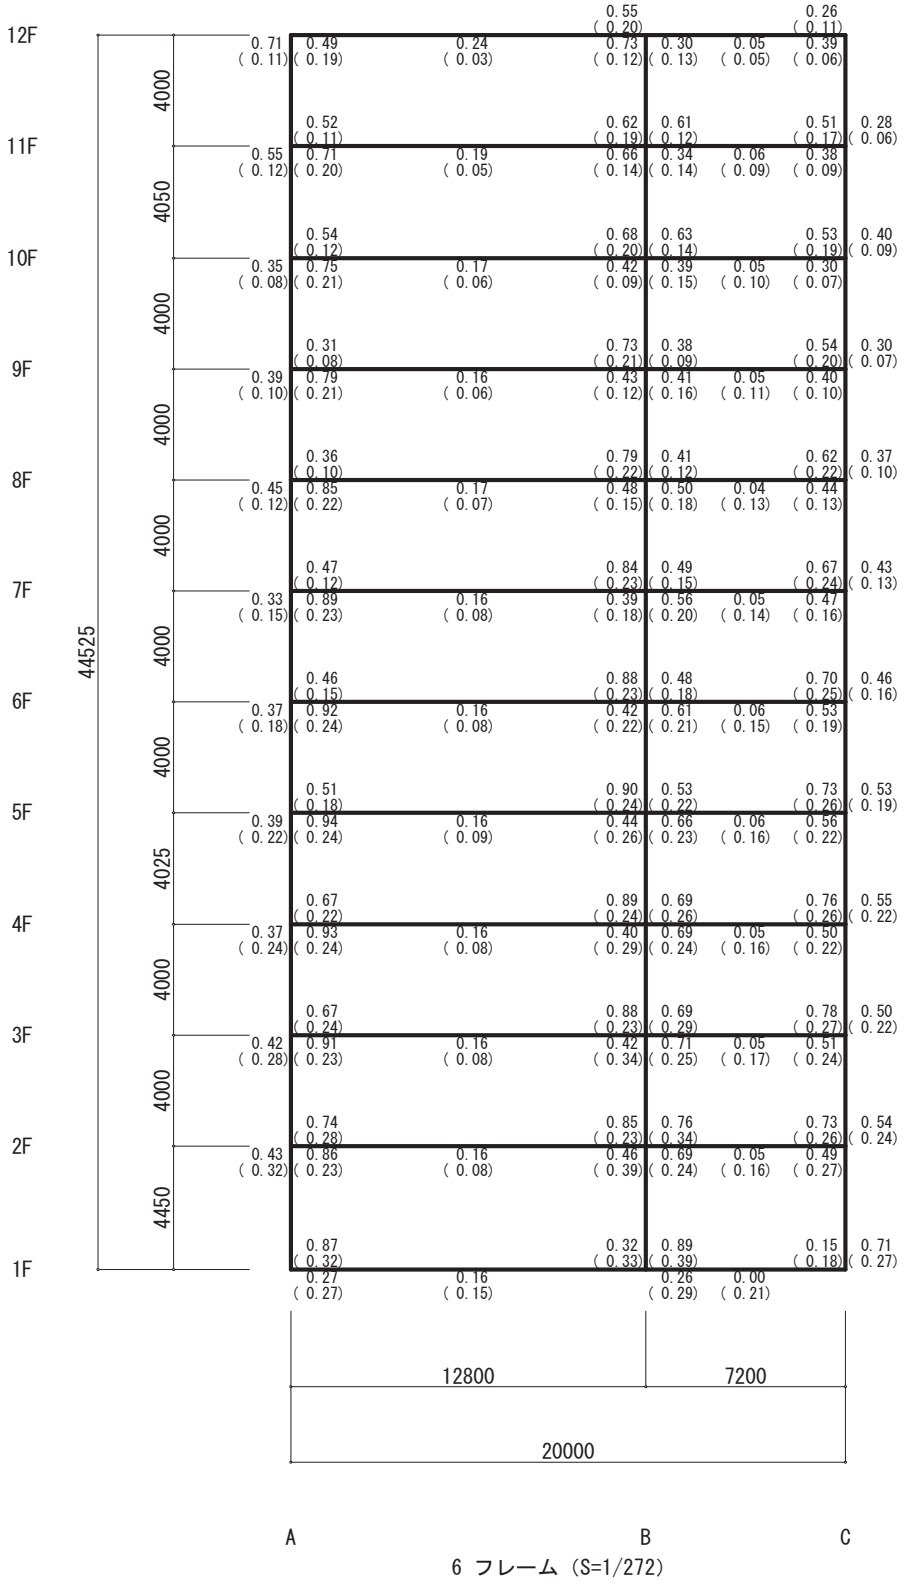

6 フレーム (S=1/272)

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

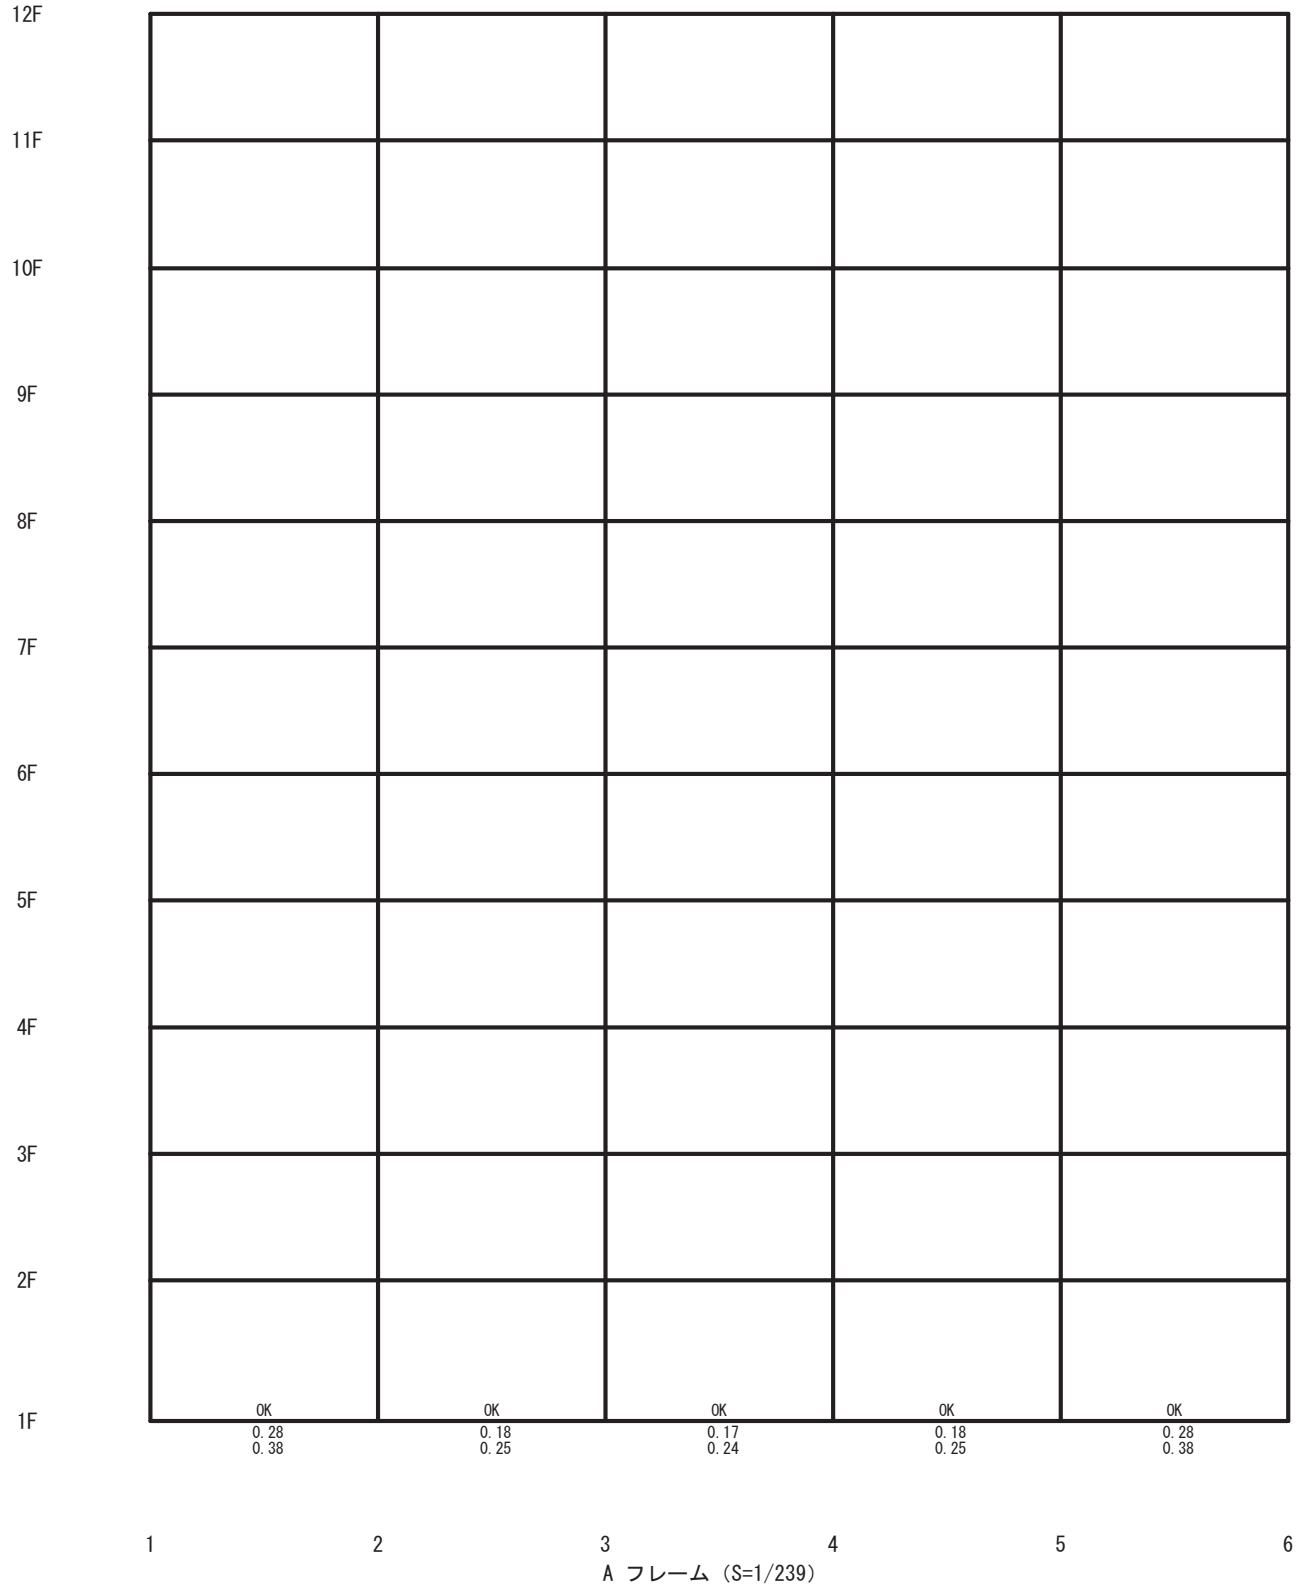
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.28
0.38
OK
0.18
0.25
OK
0.17
0.24
OK
0.18
0.25
OK
0.28
0.38
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

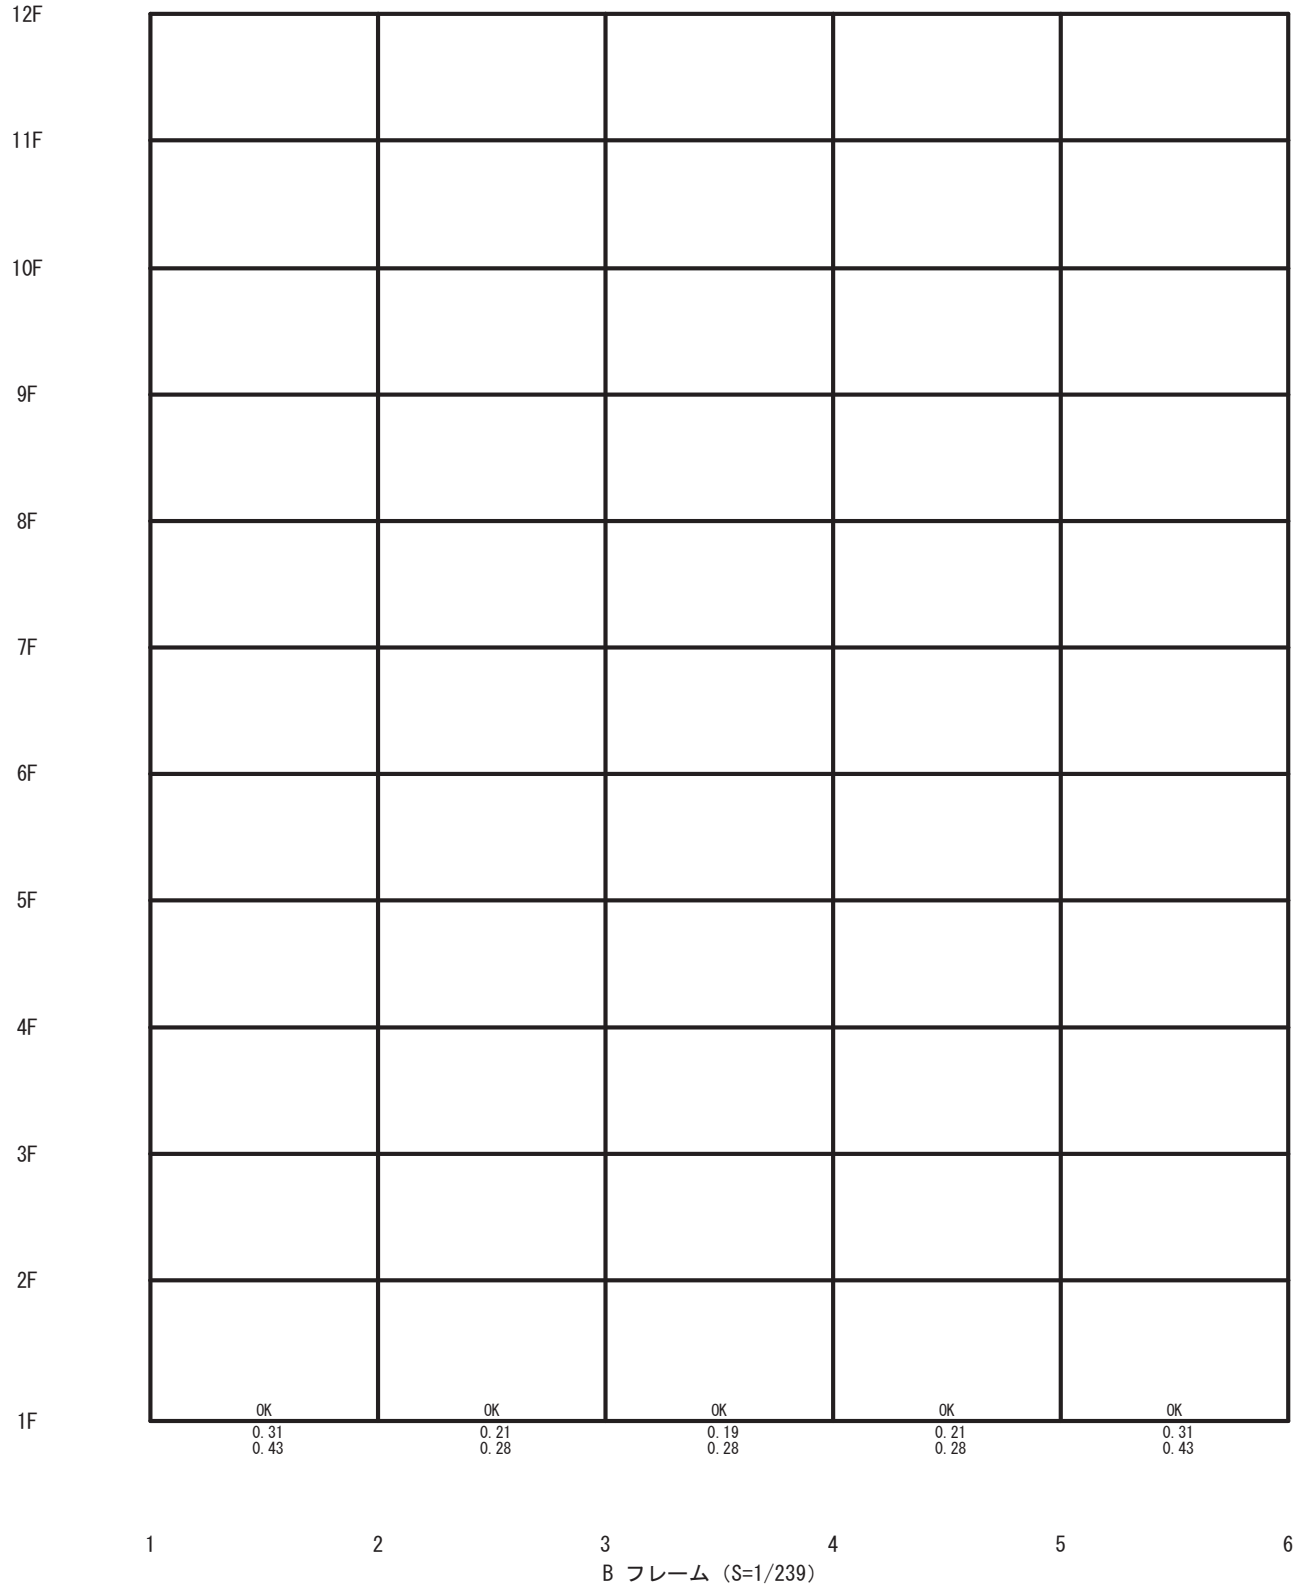
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.31
0.43
OK
0.21
0.28
OK
0.19
0.28
OK
0.21
0.28
OK
0.31
0.43
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

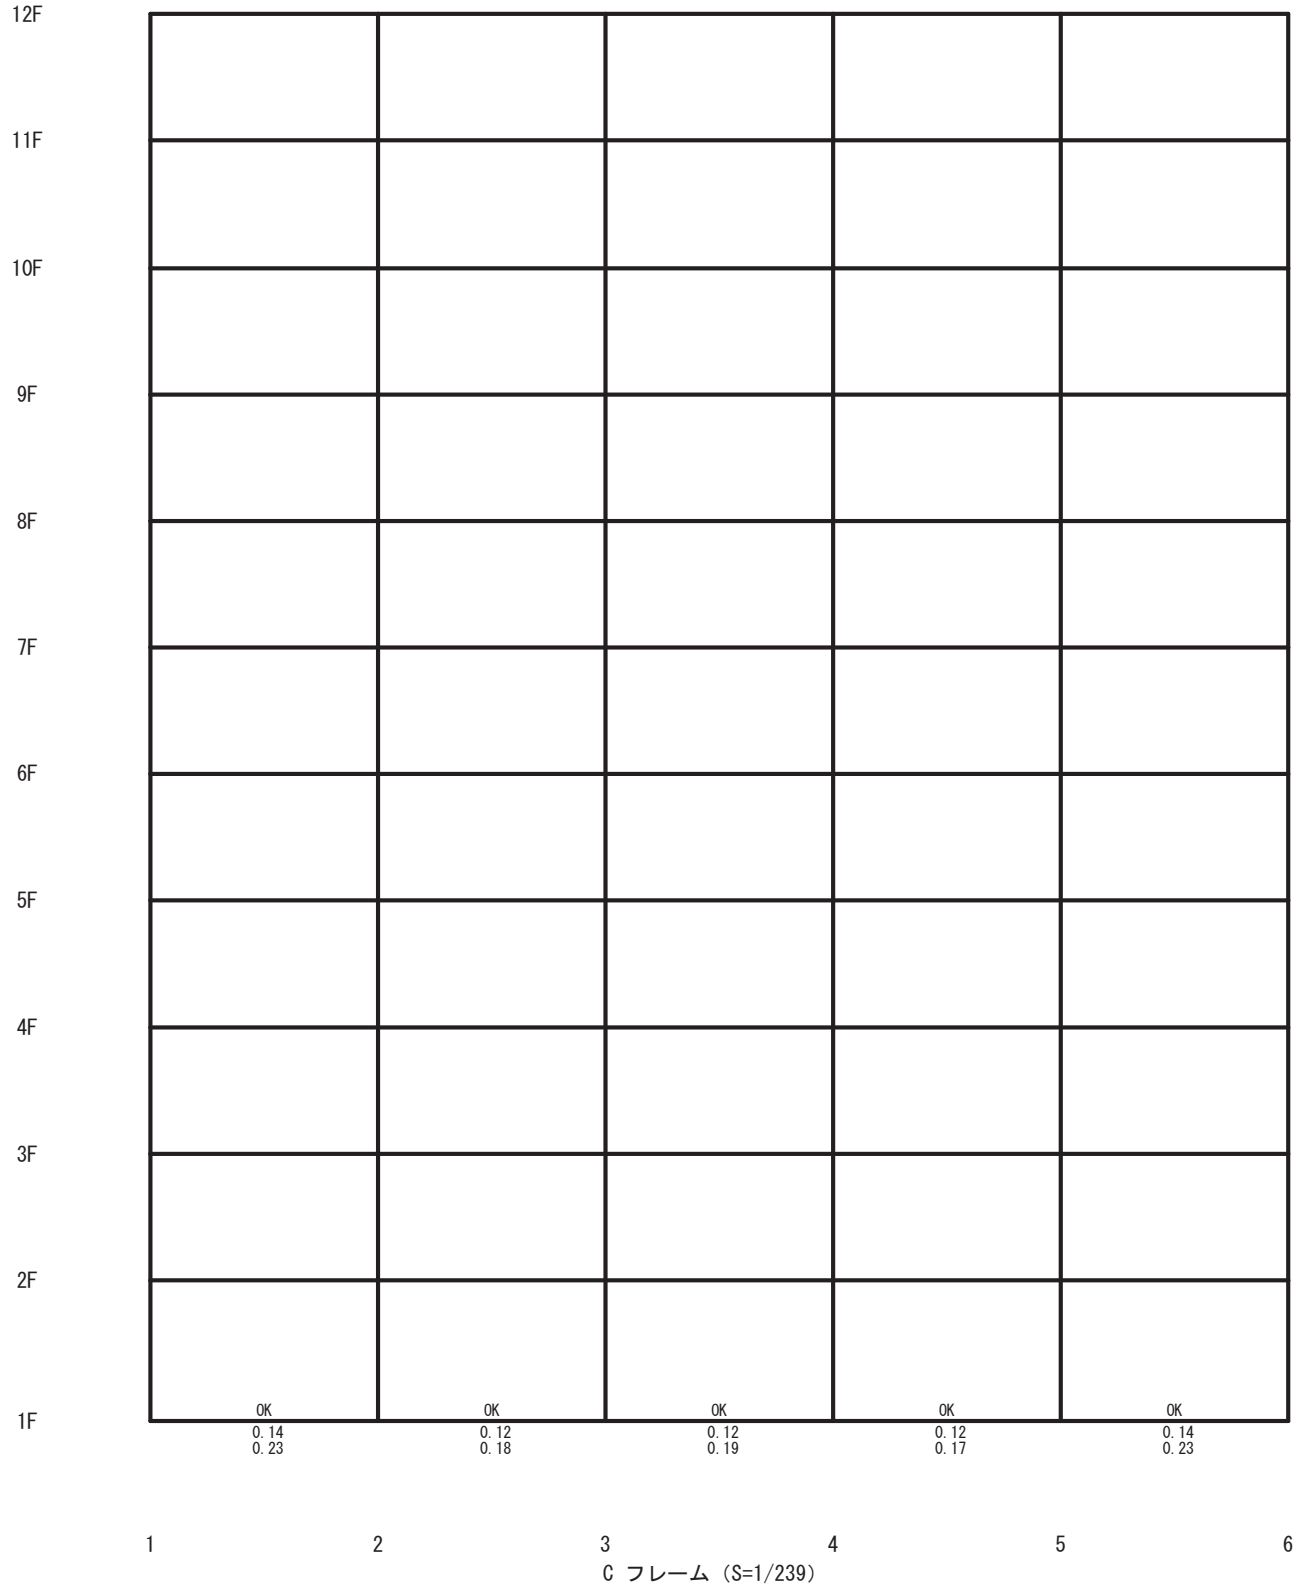
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.14
0.23
OK
0.12
0.18
OK
0.12
0.19
OK
0.12
0.17
OK
0.14
0.23
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

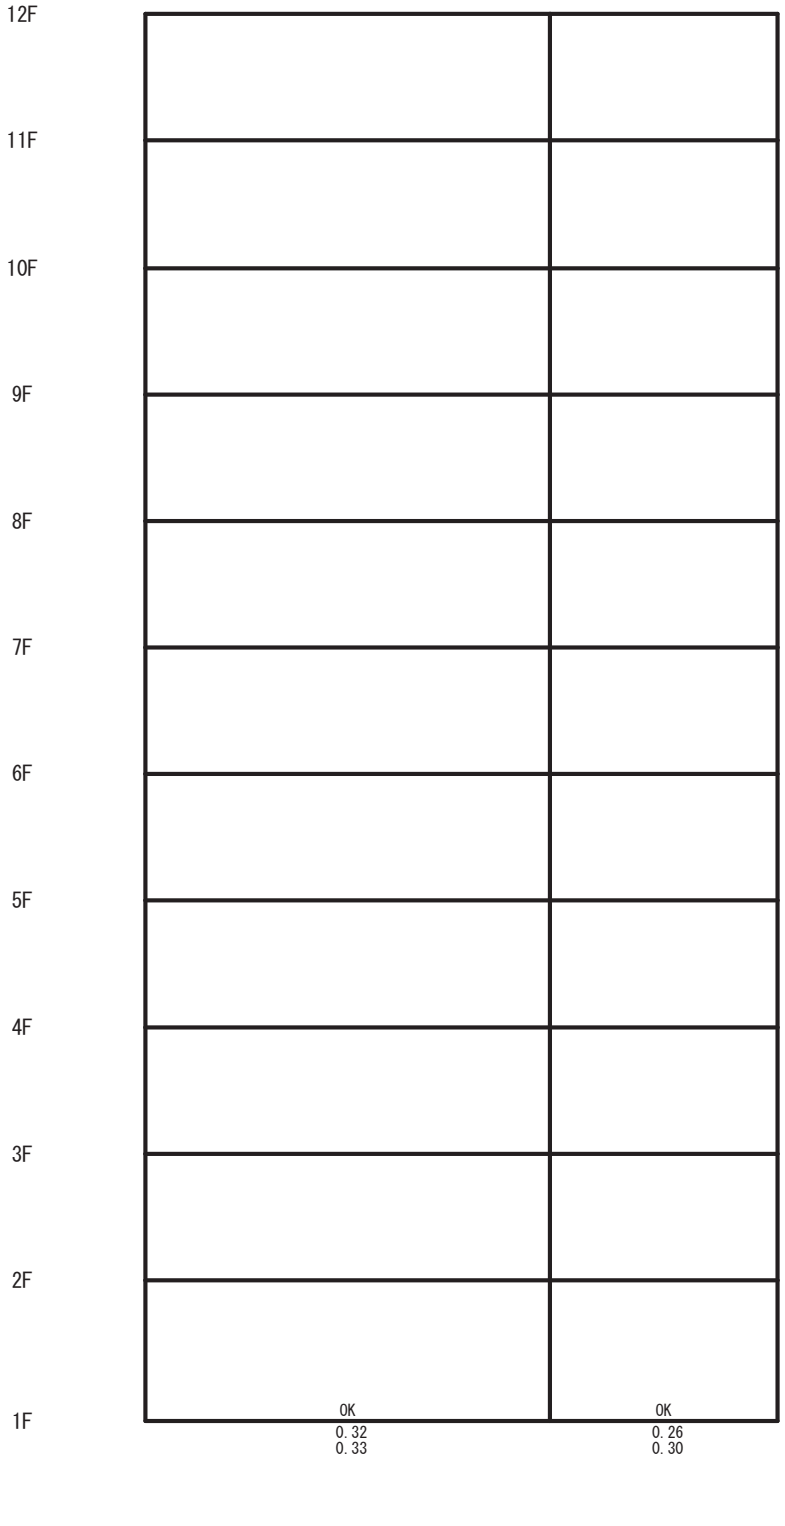

1 フレーム (S=1/239)

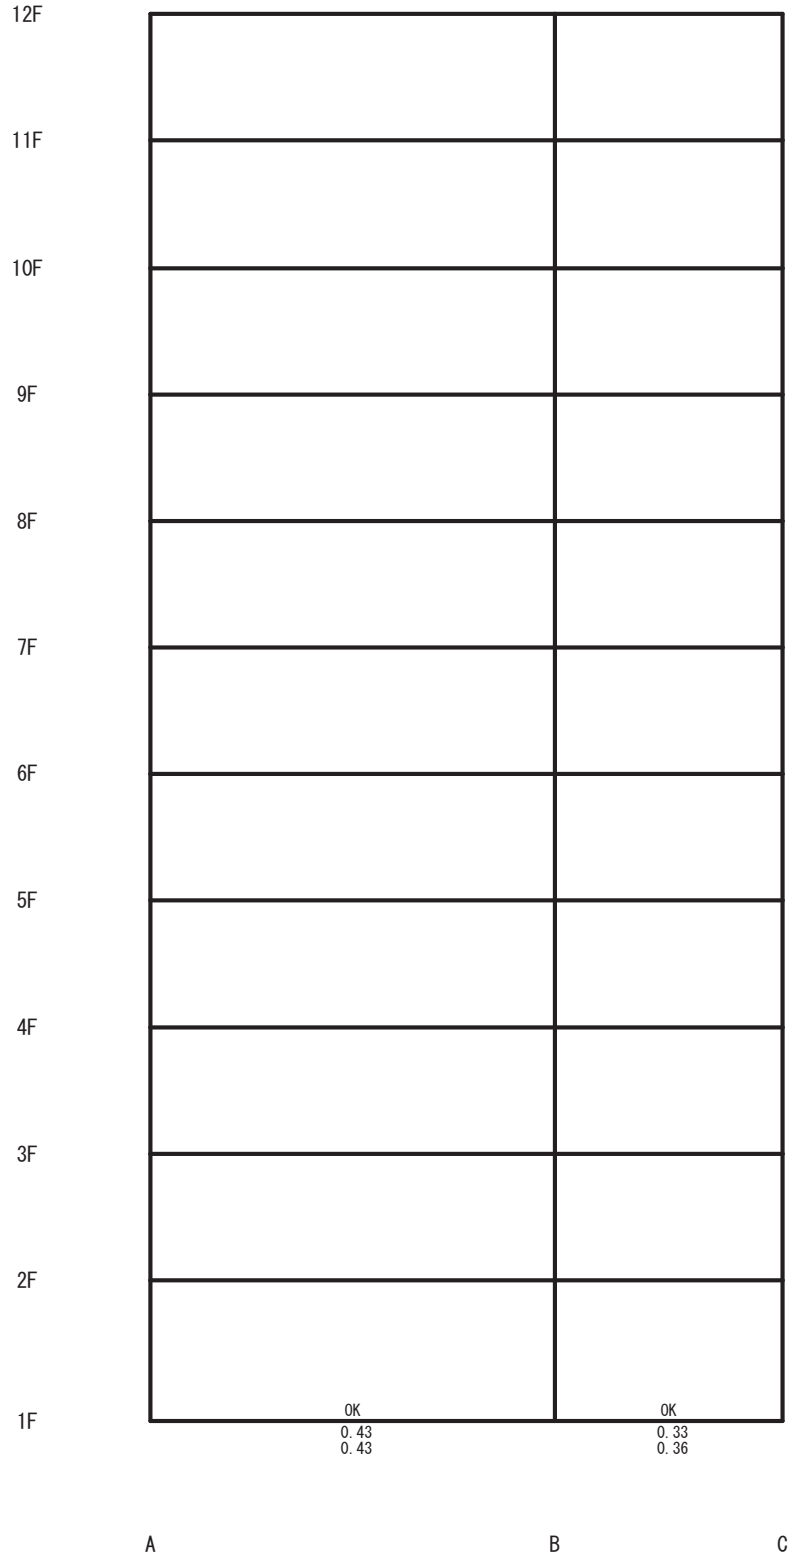

2 フレーム (S=1/239)

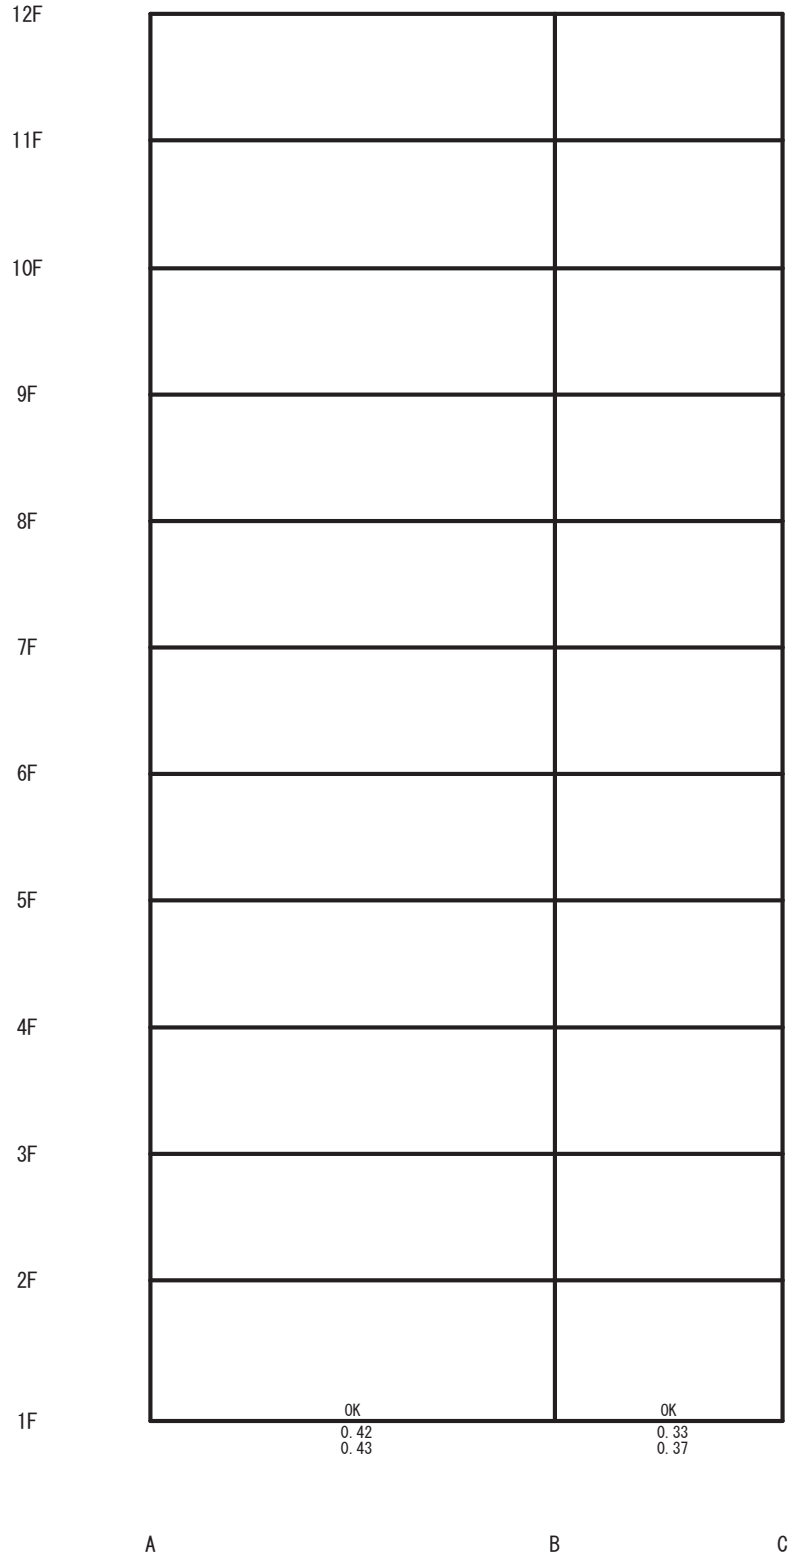

3 フレーム (S=1/239)

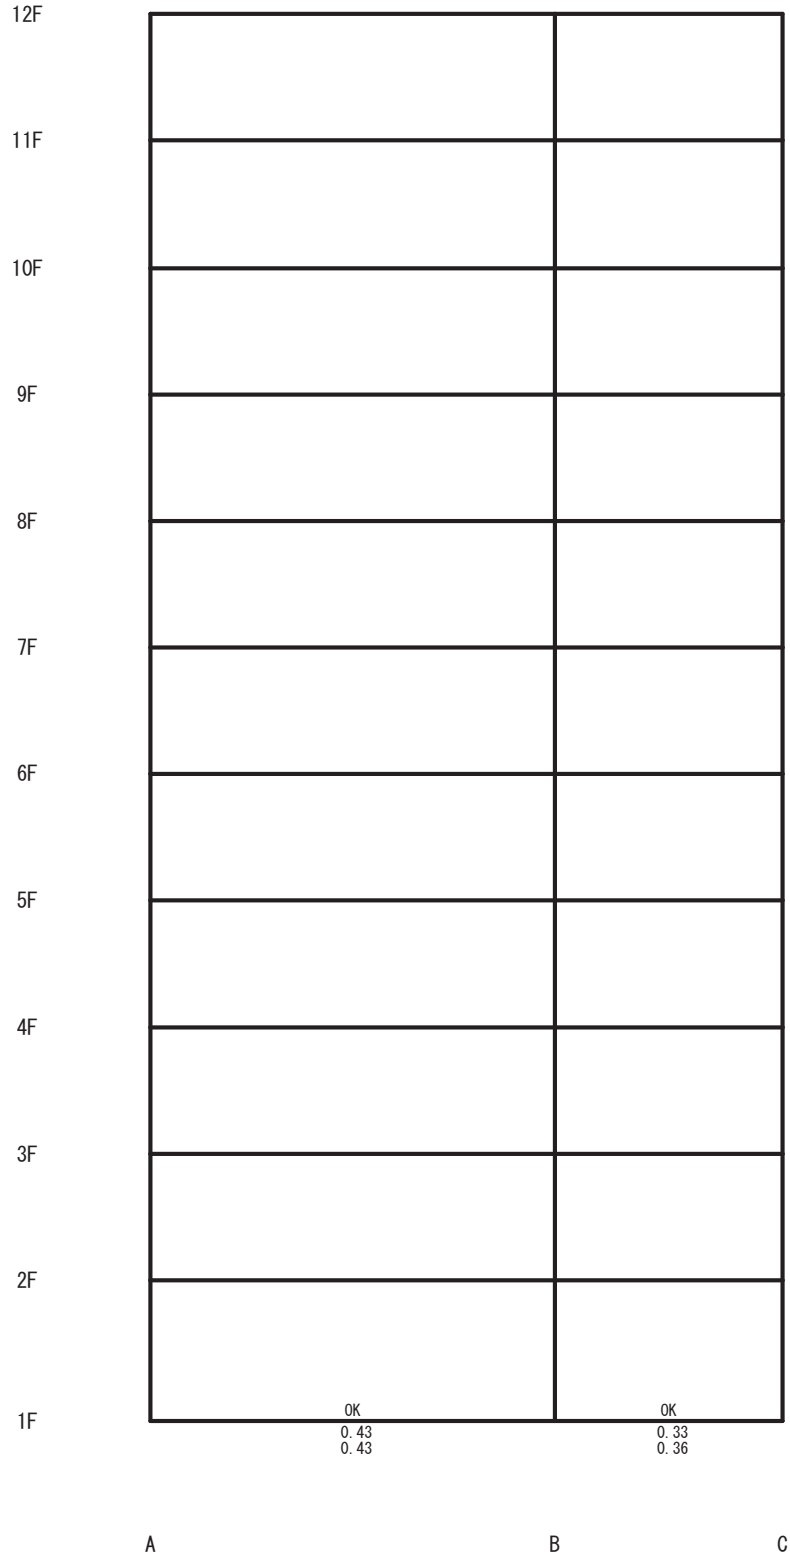

4 フレーム (S=1/239)

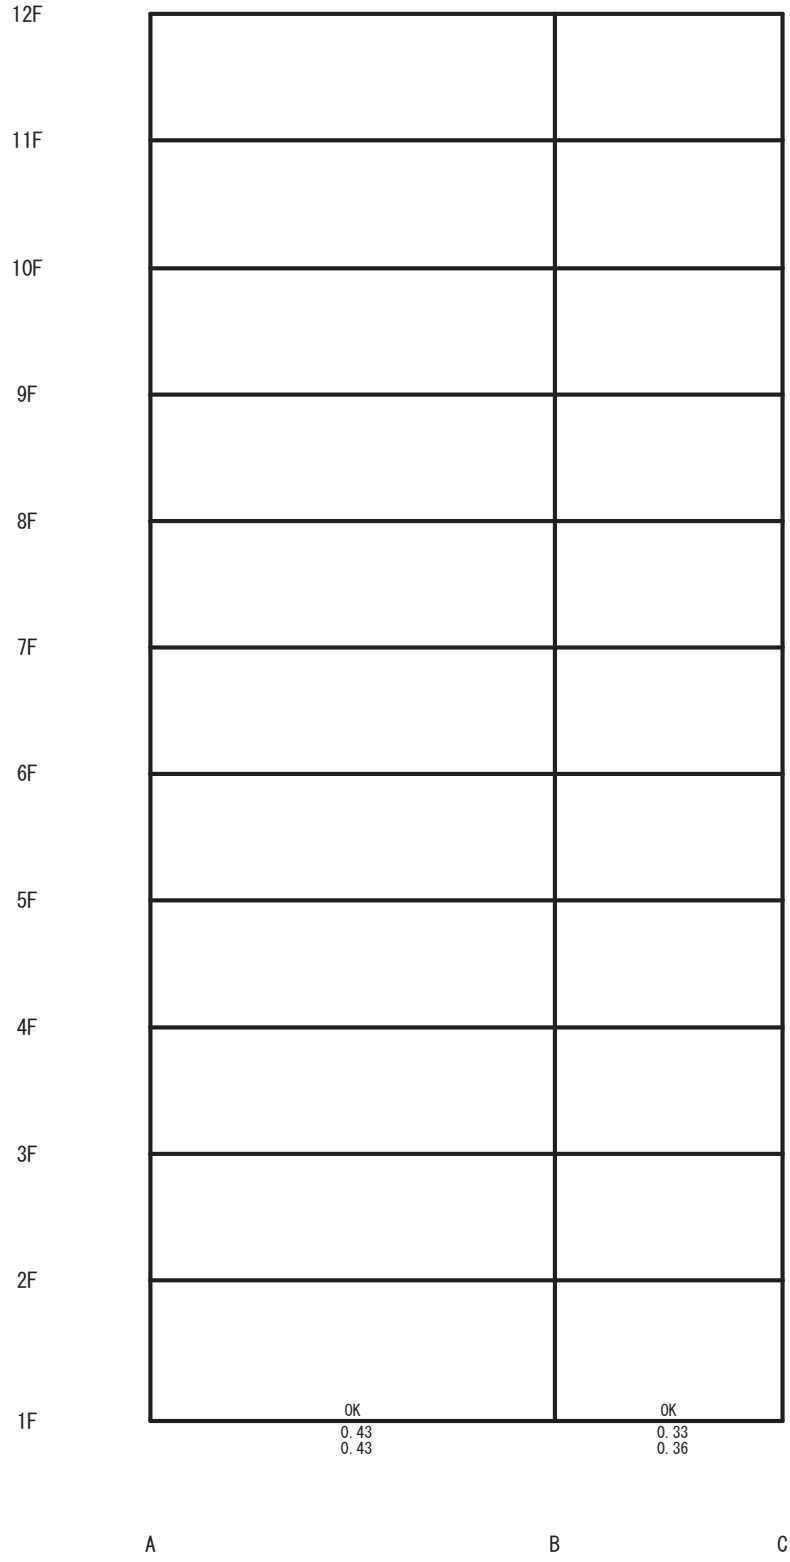

5 フレーム (S=1/239)

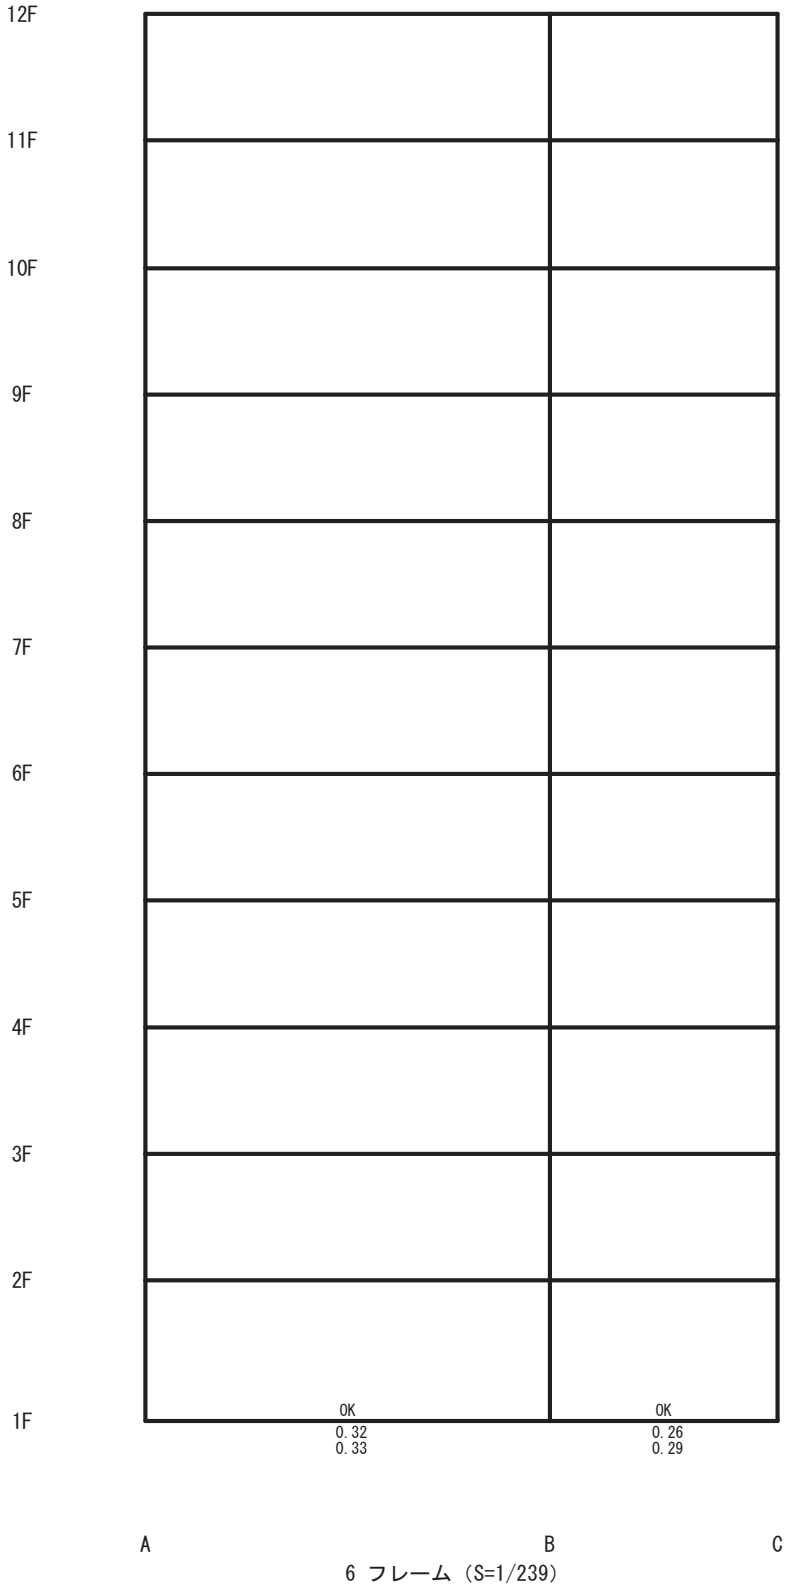

6 フレーム（S=1/239）

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

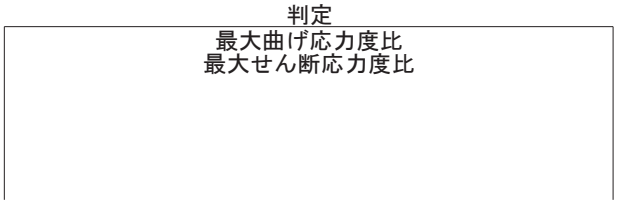
判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

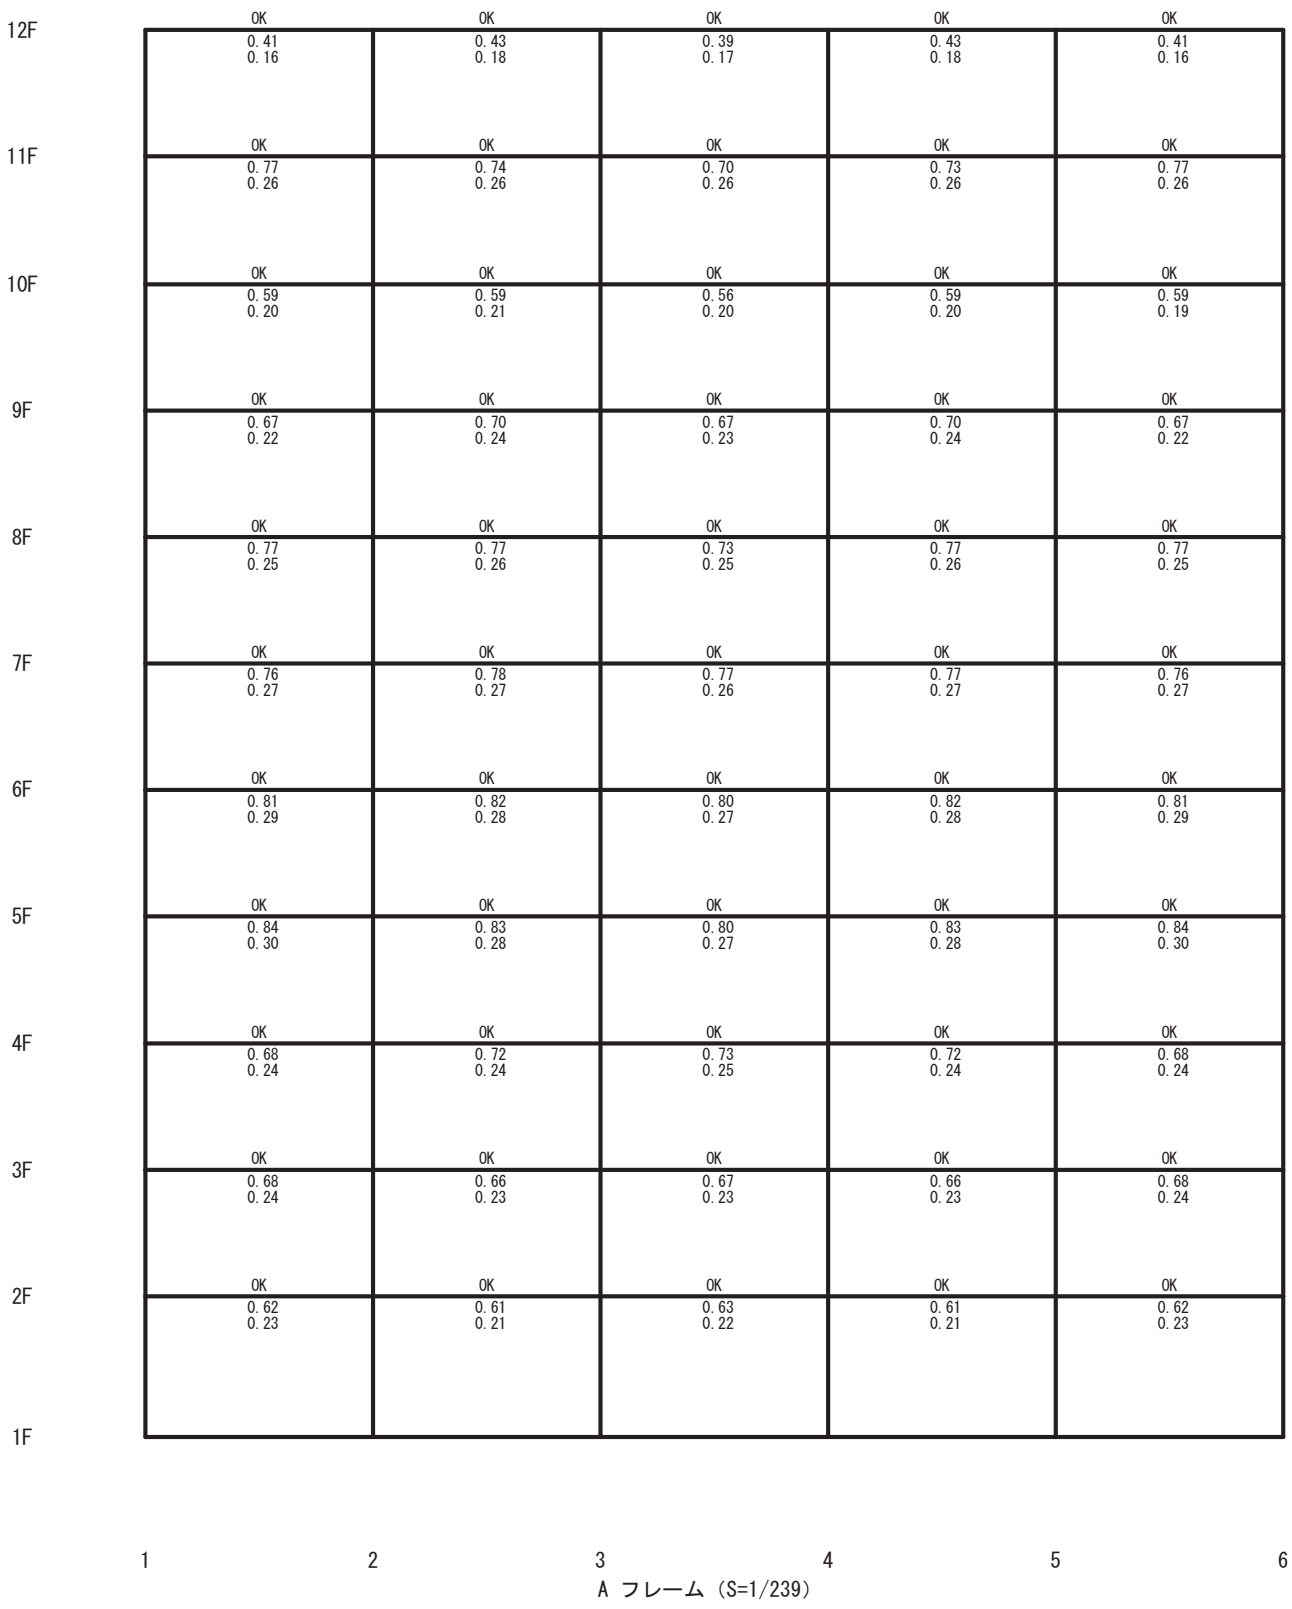
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.41
0.16
0.43
0.18
0.39
0.17
0.43
0.18
0.41
0.16
0.77
0.26
0.74
0.26
0.70
0.26
0.73
0.26
0.77
0.26
0.59
0.20
0.59
0.21
0.56
0.20
0.59
0.20
0.59
0.19
0.67
0.22
0.70
0.24
0.67
0.23
0.70
0.24
0.67
0.22
0.77
0.25
0.77
0.26
0.73
0.25
0.77
0.26
0.77
0.25
0.76
0.27
0.78
0.27
0.77
0.26
0.77
0.27
0.76
0.27
0.81
0.29
0.82
0.28
0.80
0.27
0.82
0.28
0.81
0.29
0.84
0.30
0.83
0.28
0.80
0.27
0.83
0.28
0.84
0.30
0.68
0.24
0.72
0.24
0.73
0.25
0.72
0.24
0.68
0.24
0.68
0.24
0.66
0.23
0.67
0.23
0.66
0.23
0.68
0.24
0.62
0.23
0.61
0.21
0.63
0.22
0.61
0.21
0.62
0.23
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

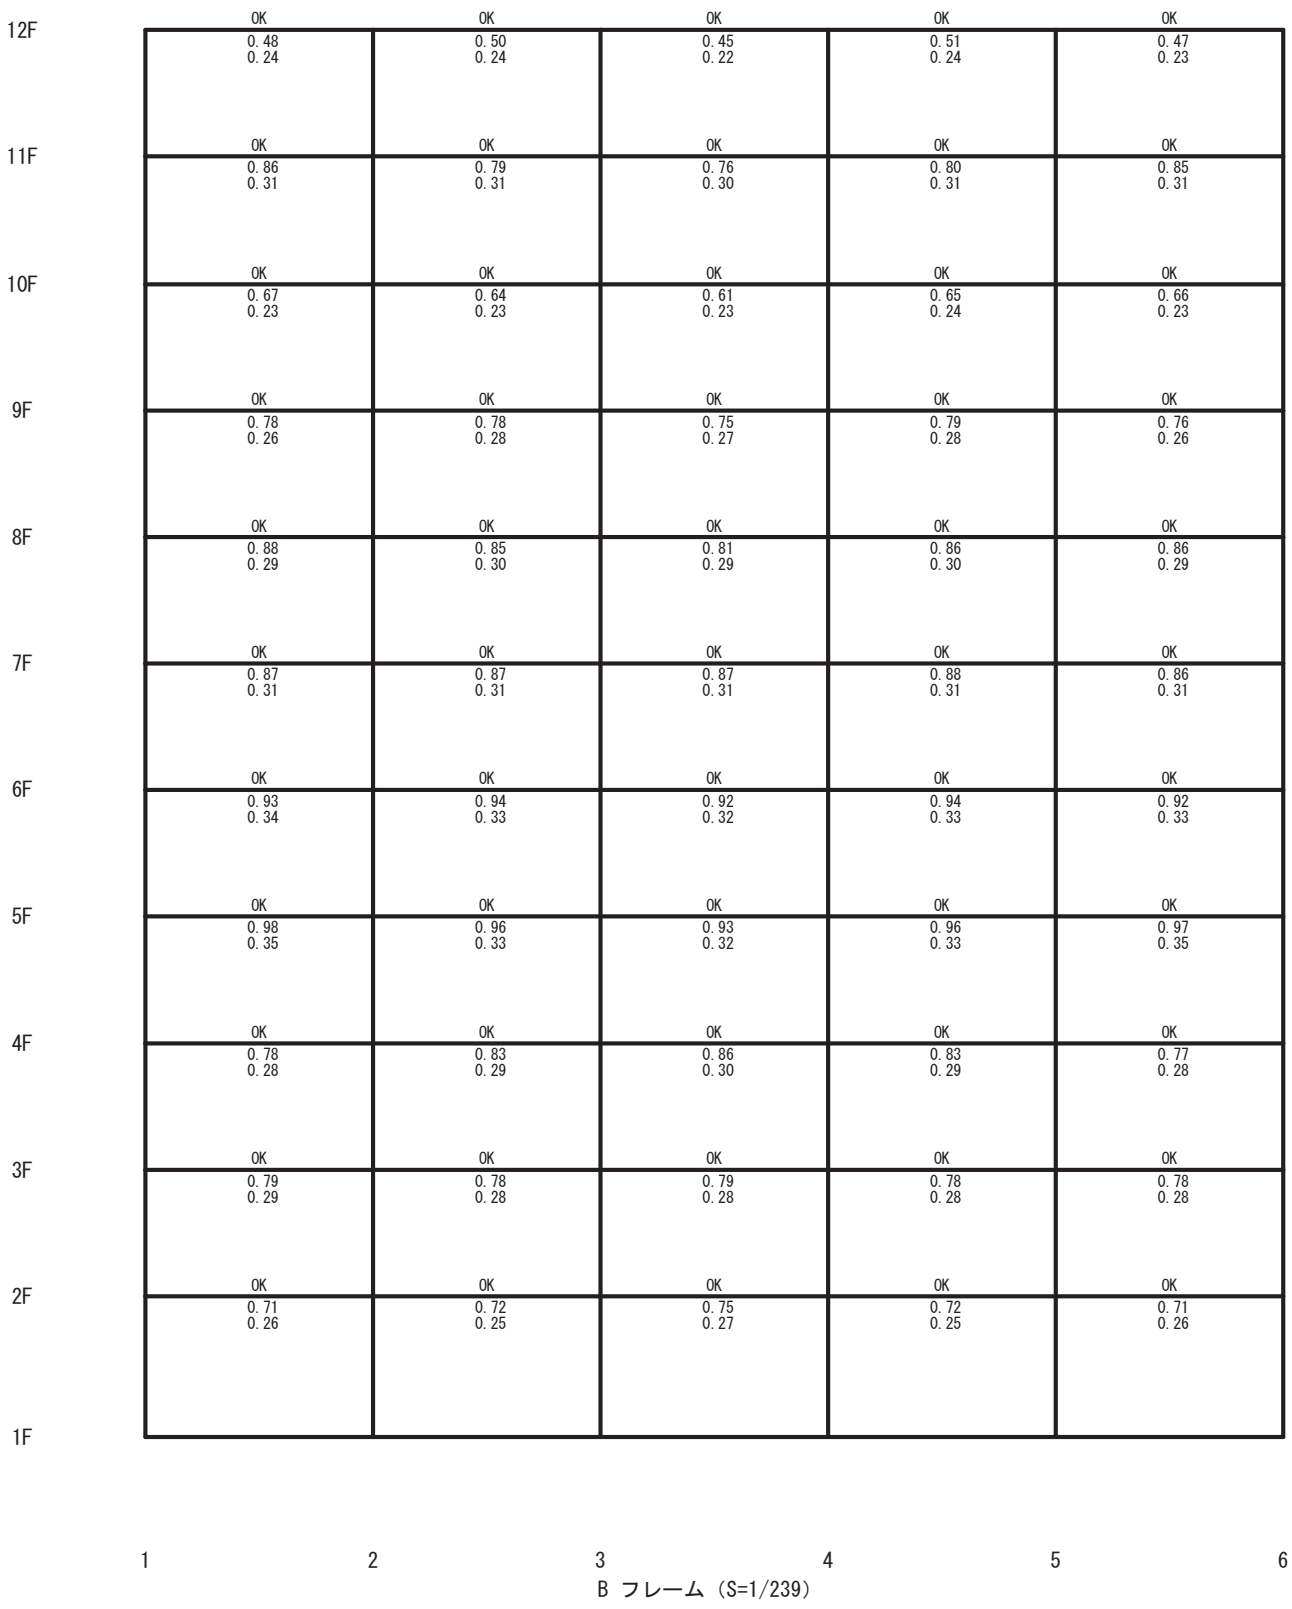
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.48
0.24
0.50
0.45
0.22
0.51
0.47
0.23
0.86
0.31
0.79
0.76
0.30
0.80
0.85
0.67
0.64
0.61
0.65
0.66
0.78
0.26
0.28
0.75
0.27
0.88
0.29
0.81
0.87
0.93
0.34
0.94
0.92
0.32
0.98
0.35
0.96
0.33
0.93
0.97
0.83
0.86
0.77
0.72
0.25
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

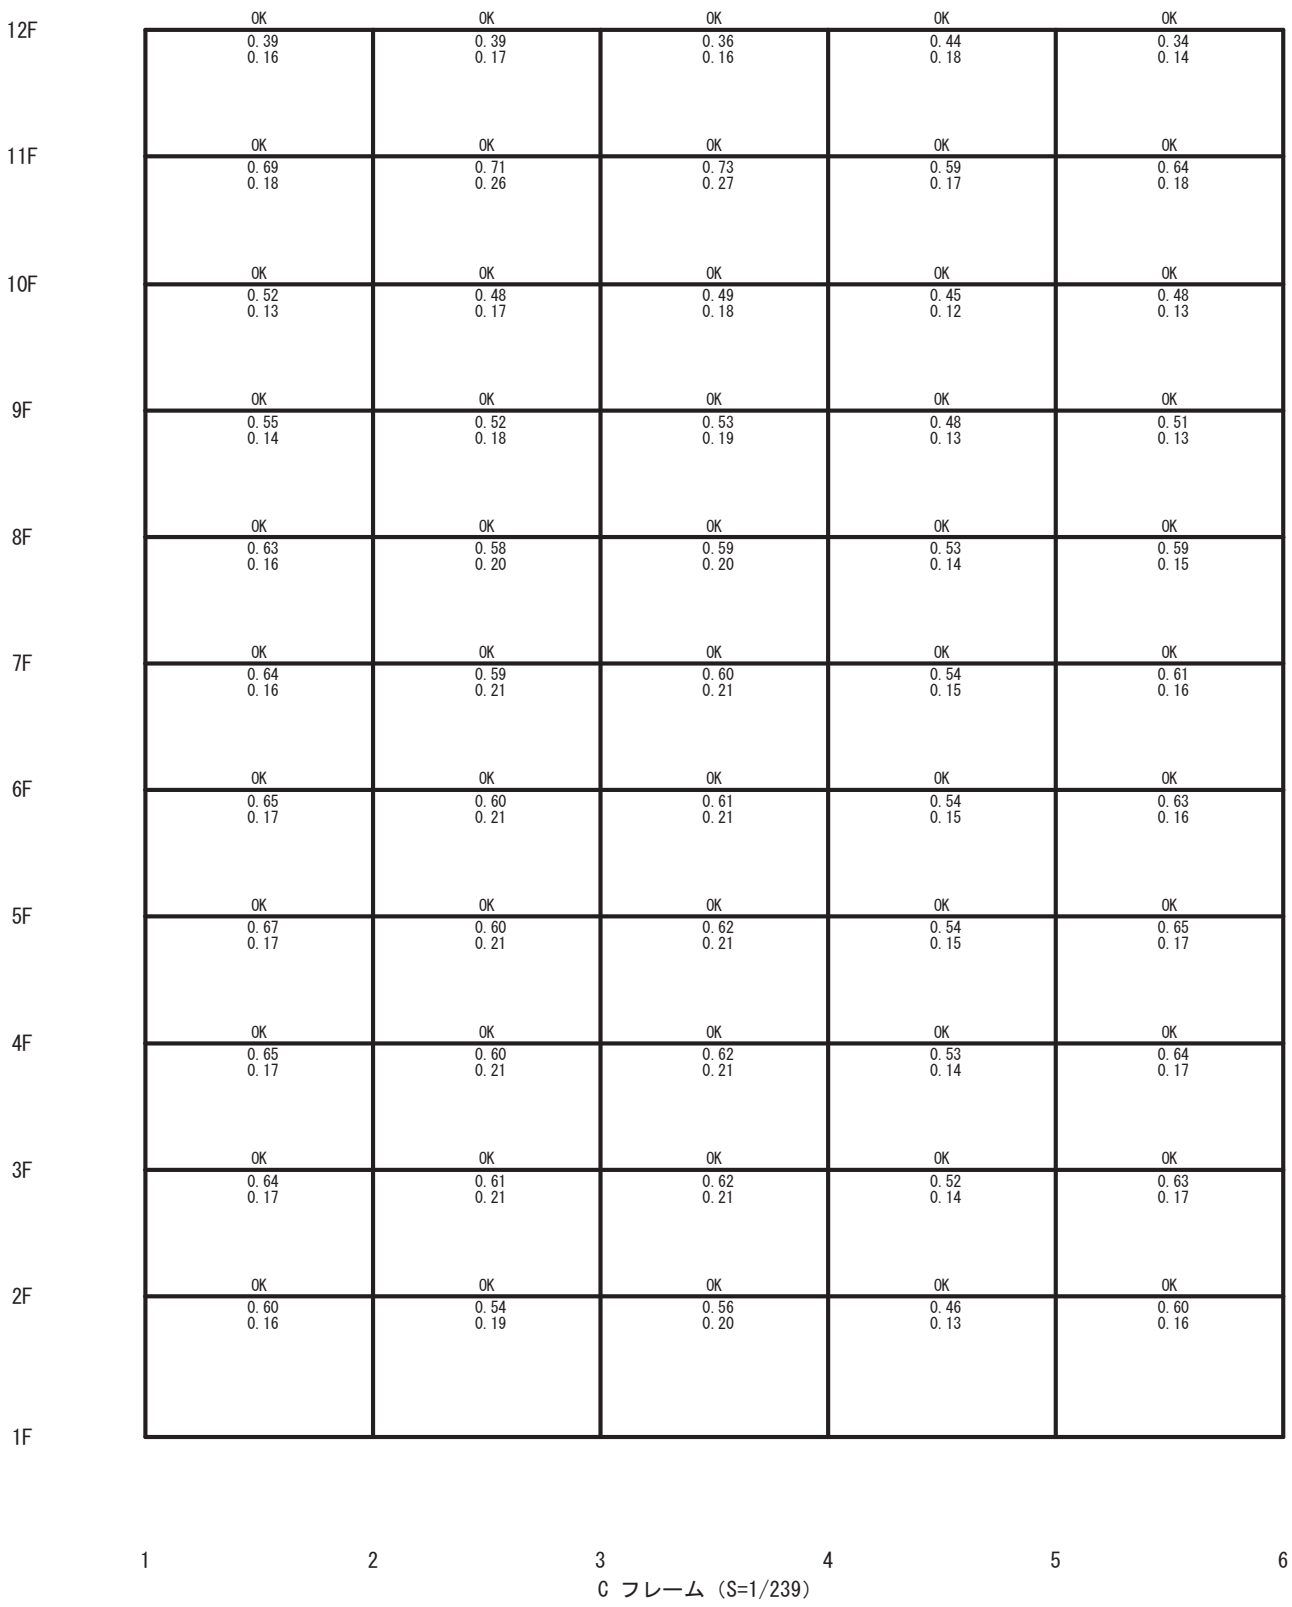
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.39
0.16
0.39
0.17
0.36
0.16
0.44
0.18
0.34
0.14
0.69
0.18
0.71
0.26
0.73
0.27
0.59
0.17
0.64
0.18
0.52
0.13
0.48
0.17
0.49
0.18
0.45
0.12
0.48
0.13
0.55
0.14
0.52
0.18
0.53
0.19
0.48
0.13
0.51
0.13
0.63
0.16
0.58
0.20
0.59
0.20
0.53
0.14
0.59
0.15
0.64
0.16
0.59
0.21
0.60
0.21
0.54
0.15
0.61
0.16
0.65
0.17
0.60
0.21
0.61
0.21
0.54
0.15
0.63
0.16
0.67
0.17
0.60
0.21
0.62
0.21
0.54
0.15
0.65
0.17
0.65
0.17
0.60
0.21
0.62
0.21
0.53
0.14
0.64
0.17
0.64
0.17
0.61
0.21
0.62
0.21
0.52
0.14
0.63
0.17
0.60
0.16
0.54
0.19
0.56
0.20
0.46
0.13
0.60
0.16
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

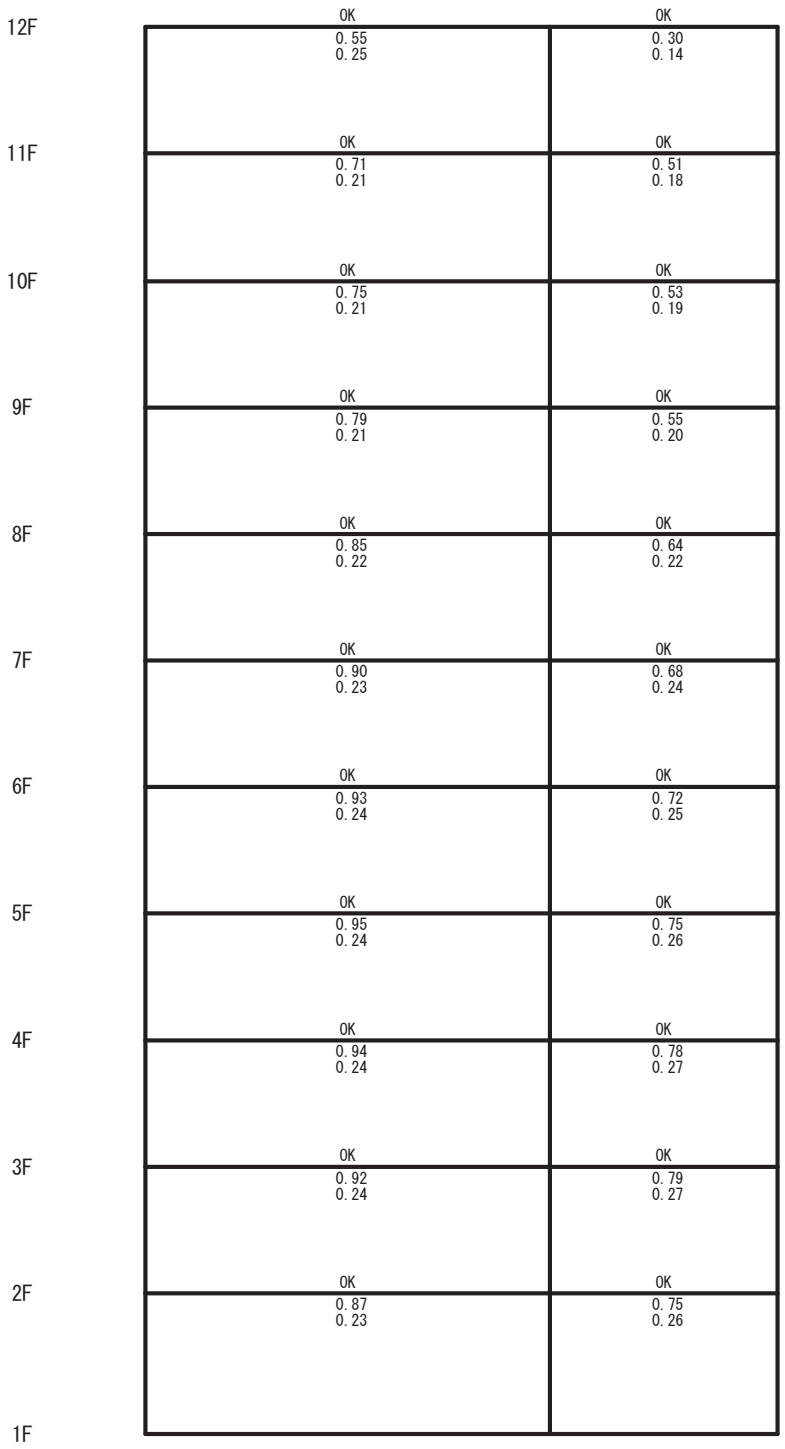
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.55
0.25
0.30
0.14
0.71
0.21
0.51
0.18
0.75
0.21
0.53
0.19
0.79
0.21
0.55
0.20
0.85
0.22
0.64
0.22
0.90
0.23
0.68
0.24
0.93
0.24
0.72
0.25
0.95
0.24
0.75
0.26
0.94
0.24
0.78
0.27
0.92
0.24
0.79
0.27
0.87
0.23
0.75
0.26
A
B
C

1 フレーム (S=1/239)

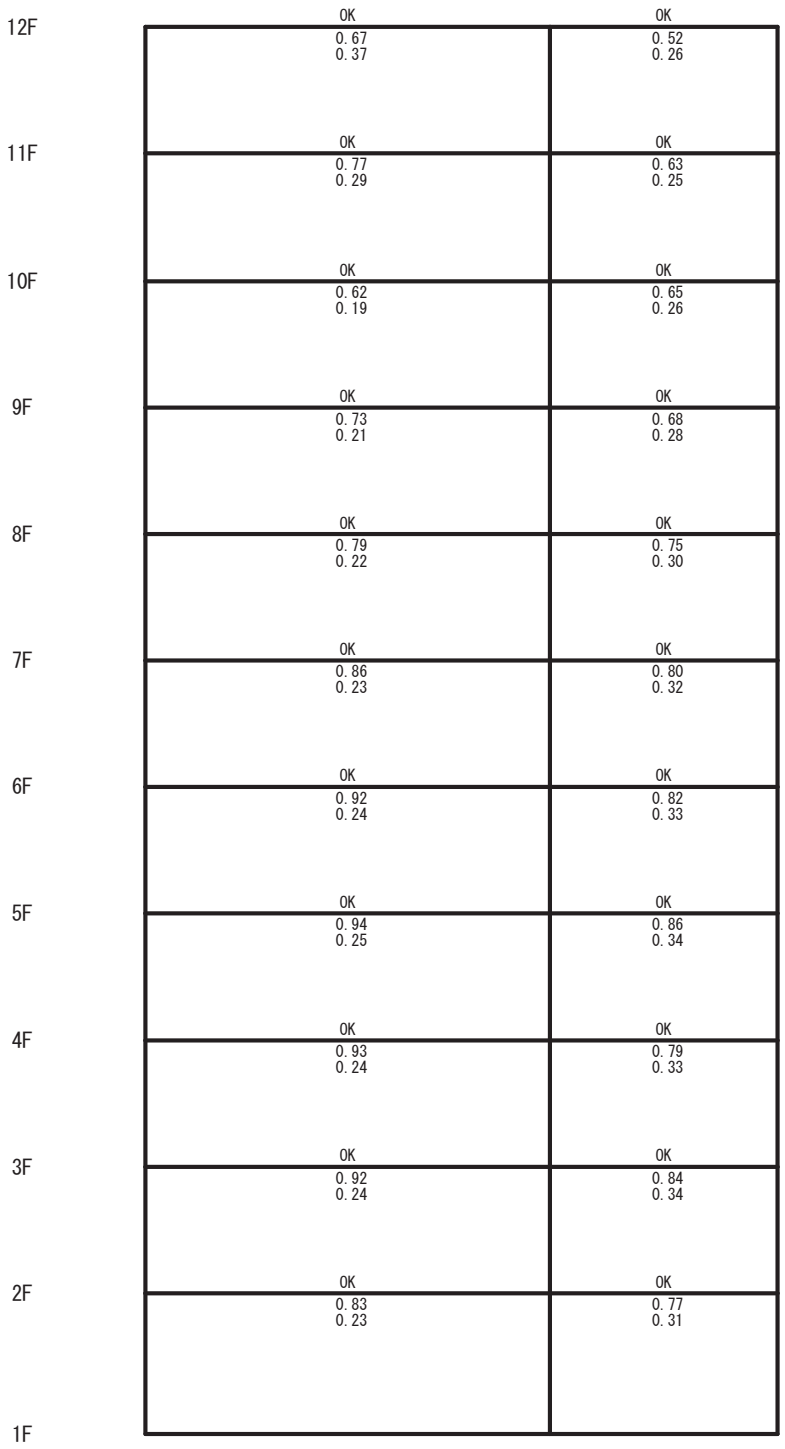
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.67
0.37
0.52
0.26
0.77
0.29
0.63
0.25
0.62
0.19
0.65
0.26
0.73
0.21
0.68
0.28
0.79
0.22
0.75
0.30
0.86
0.23
0.80
0.32
0.92
0.24
0.82
0.33
0.94
0.25
0.86
0.34
0.93
0.24
0.79
0.33
0.92
0.24
0.84
0.34
0.83
0.23
0.77
0.31
A
B
C

2 フレーム (S=1/239)

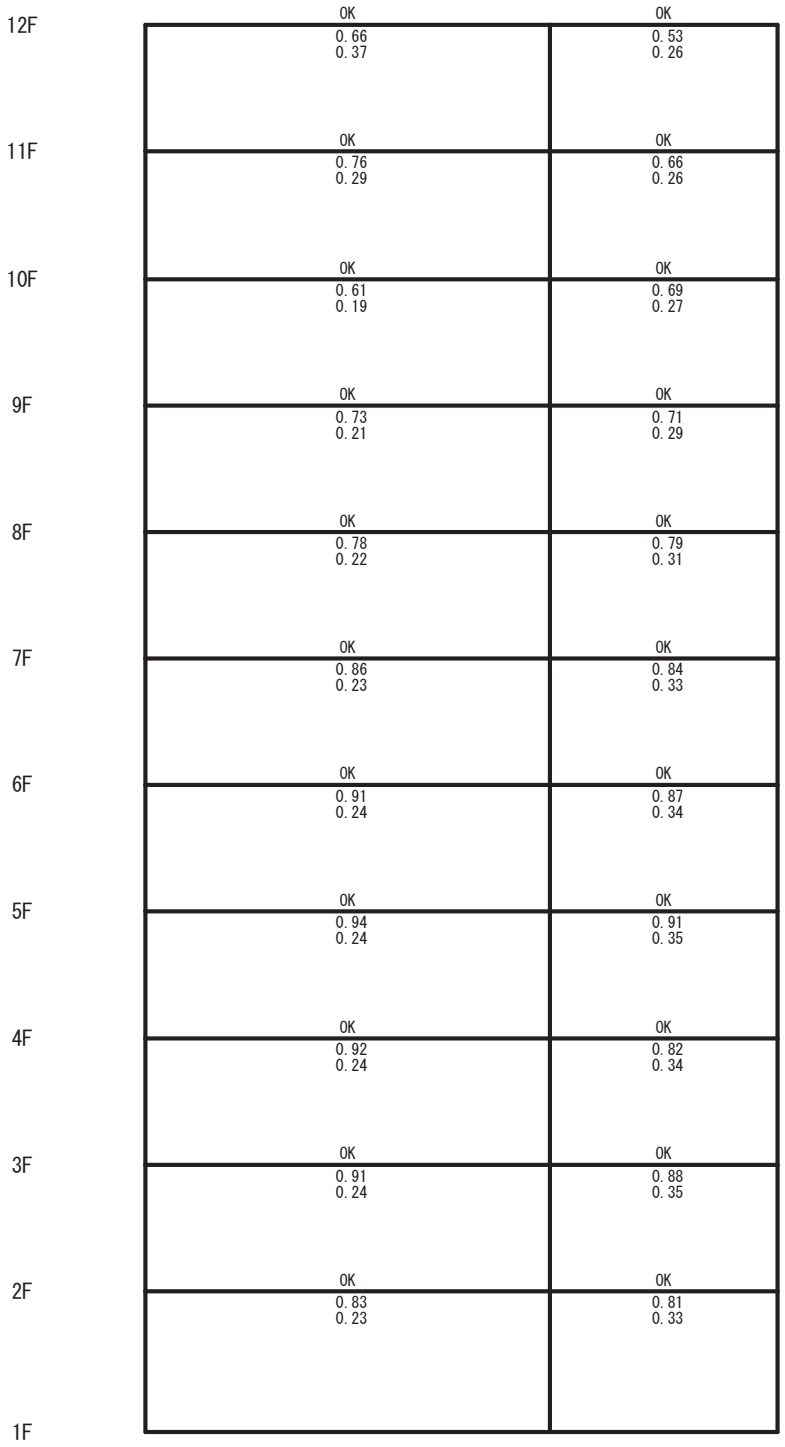
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.66
0.37
0.53
0.26
0.76
0.29
0.66
0.26
0.61
0.19
0.69
0.27
0.73
0.21
0.71
0.29
0.78
0.22
0.79
0.31
0.86
0.23
0.84
0.33
0.91
0.24
0.87
0.34
0.94
0.24
0.91
0.35
0.92
0.24
0.82
0.34
0.91
0.24
0.88
0.35
0.83
0.23
0.81
0.33
A
B
C

3 フレーム (S=1/239)

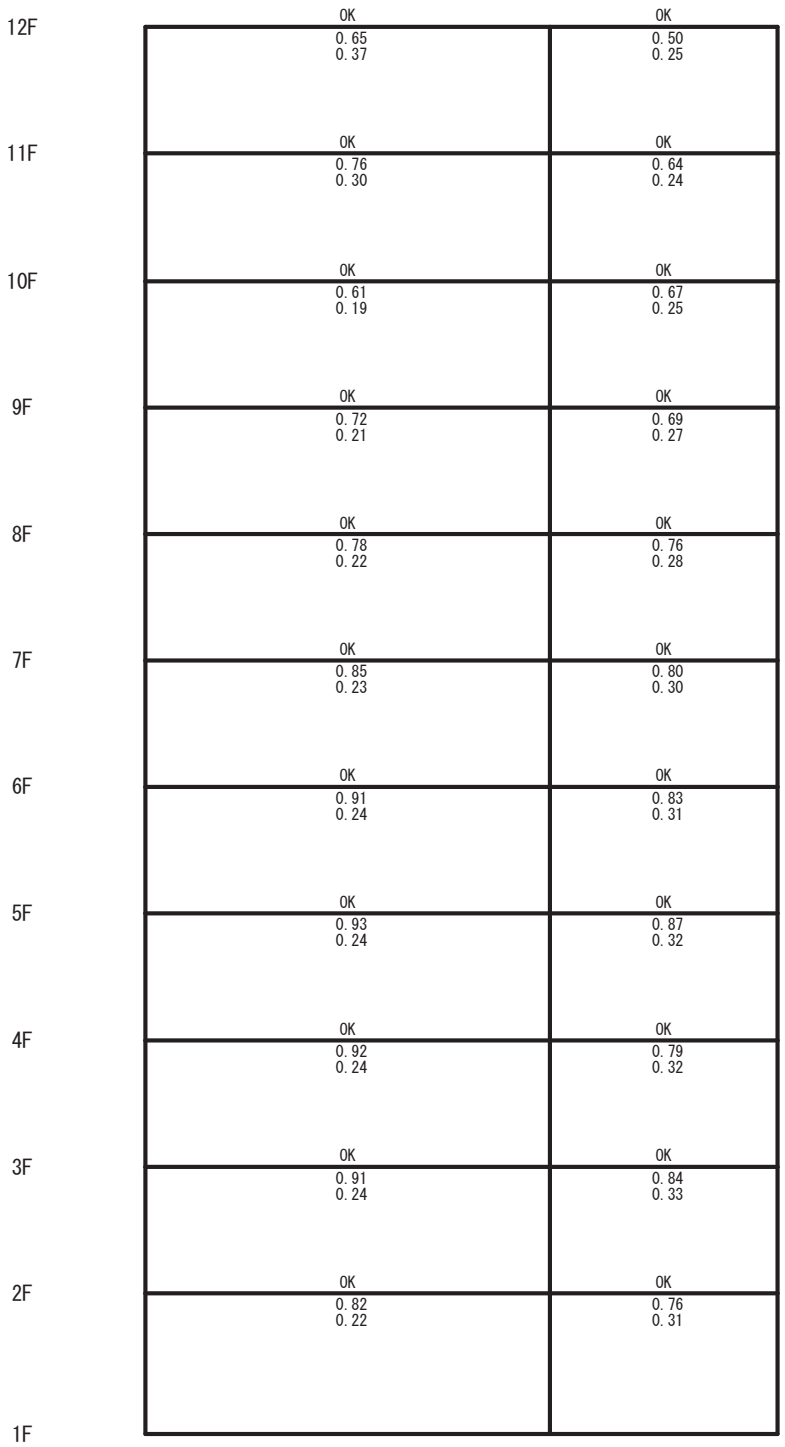
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.65
0.37
0.50
0.25
0.76
0.30
0.64
0.24
0.61
0.19
0.67
0.25
0.72
0.21
0.69
0.27
0.78
0.22
0.76
0.28
0.85
0.23
0.80
0.30
0.91
0.24
0.83
0.31
0.93
0.24
0.87
0.32
0.92
0.24
0.79
0.32
0.91
0.24
0.84
0.33
0.82
0.22
0.76
0.31
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

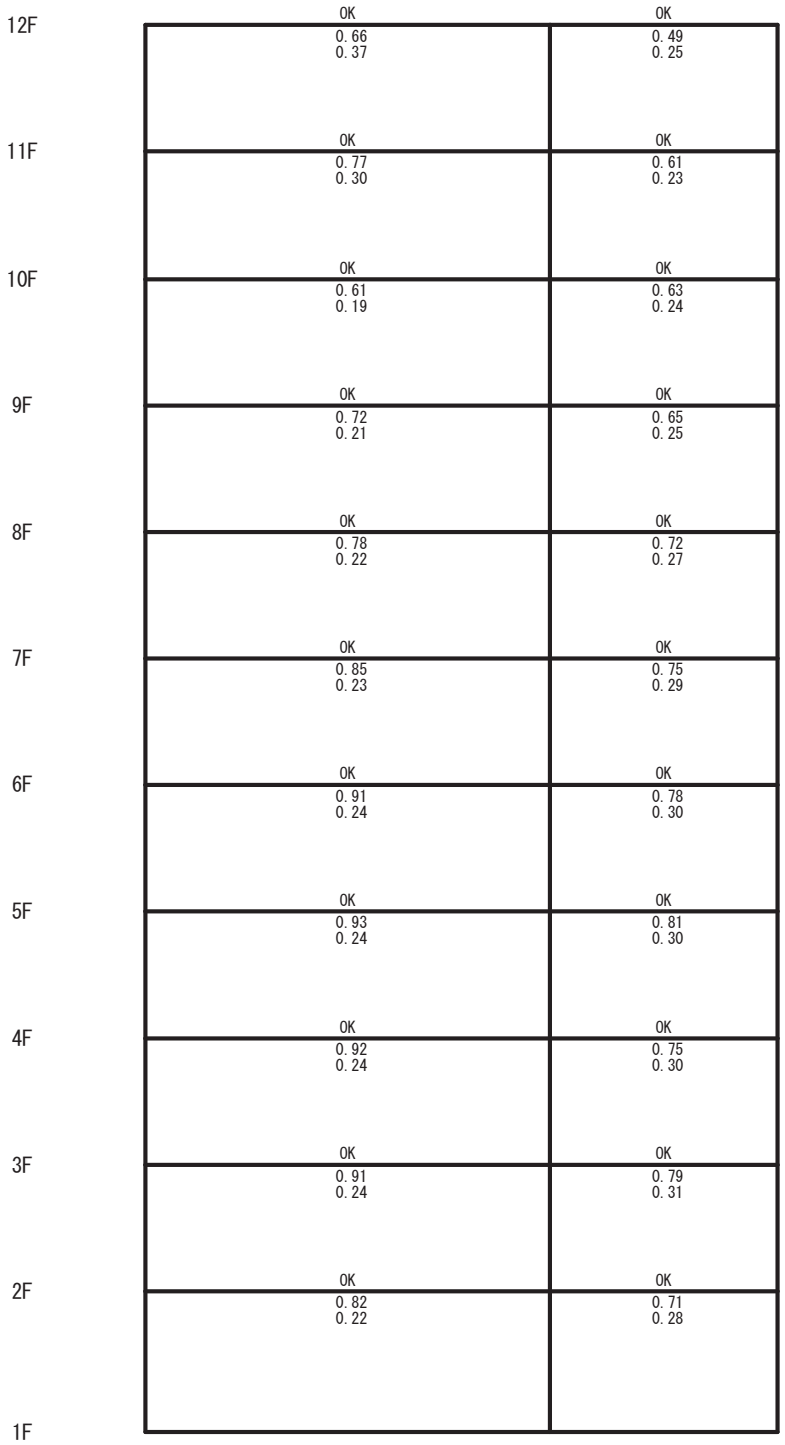
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.66
0.37
0.49
0.25
0.77
0.30
0.61
0.23
0.61
0.19
0.63
0.24
0.72
0.21
0.65
0.25
0.78
0.22
0.72
0.27
0.85
0.23
0.75
0.29
0.91
0.24
0.78
0.30
0.93
0.24
0.81
0.30
0.92
0.24
0.75
0.30
0.91
0.24
0.79
0.31
0.82
0.22
0.71
0.28
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)

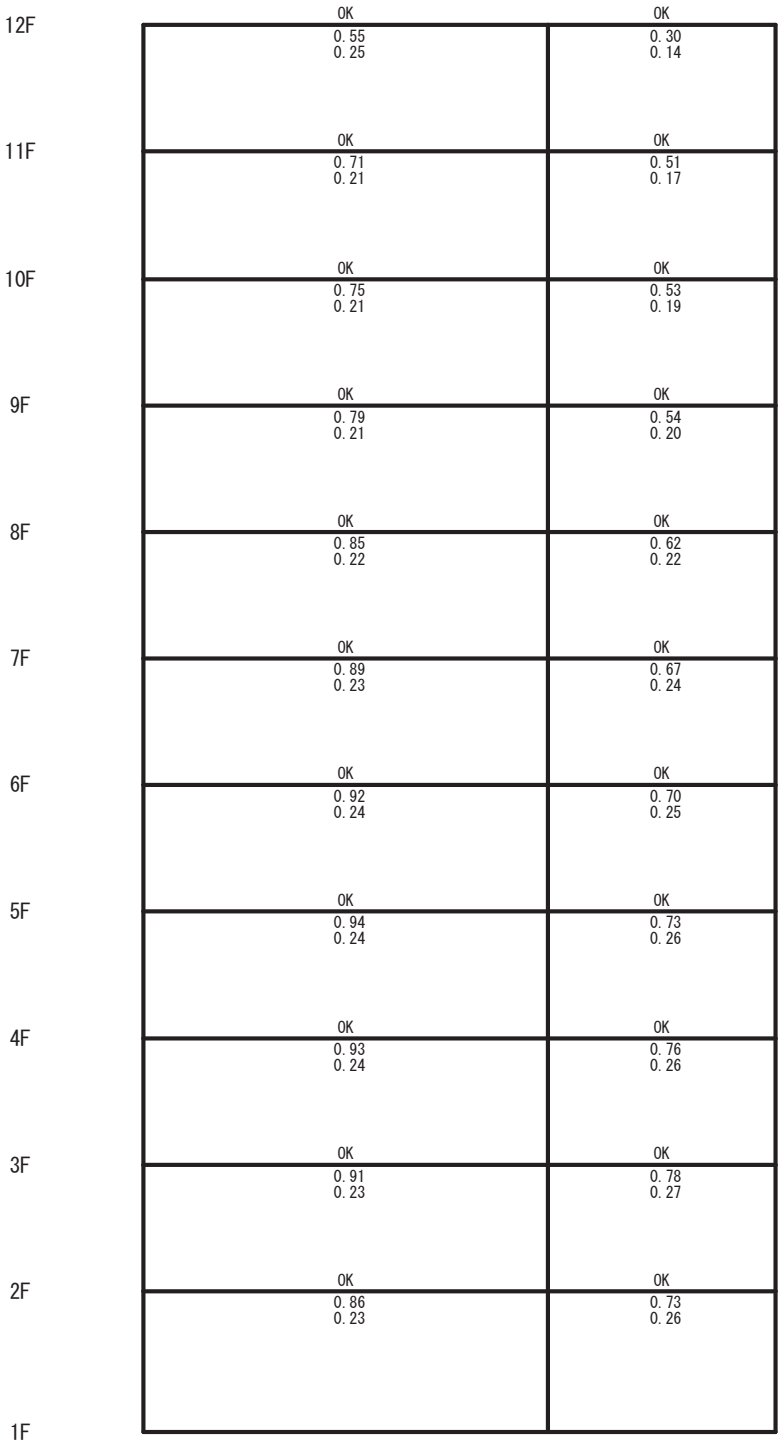

6 フレーム（S=1/239）

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

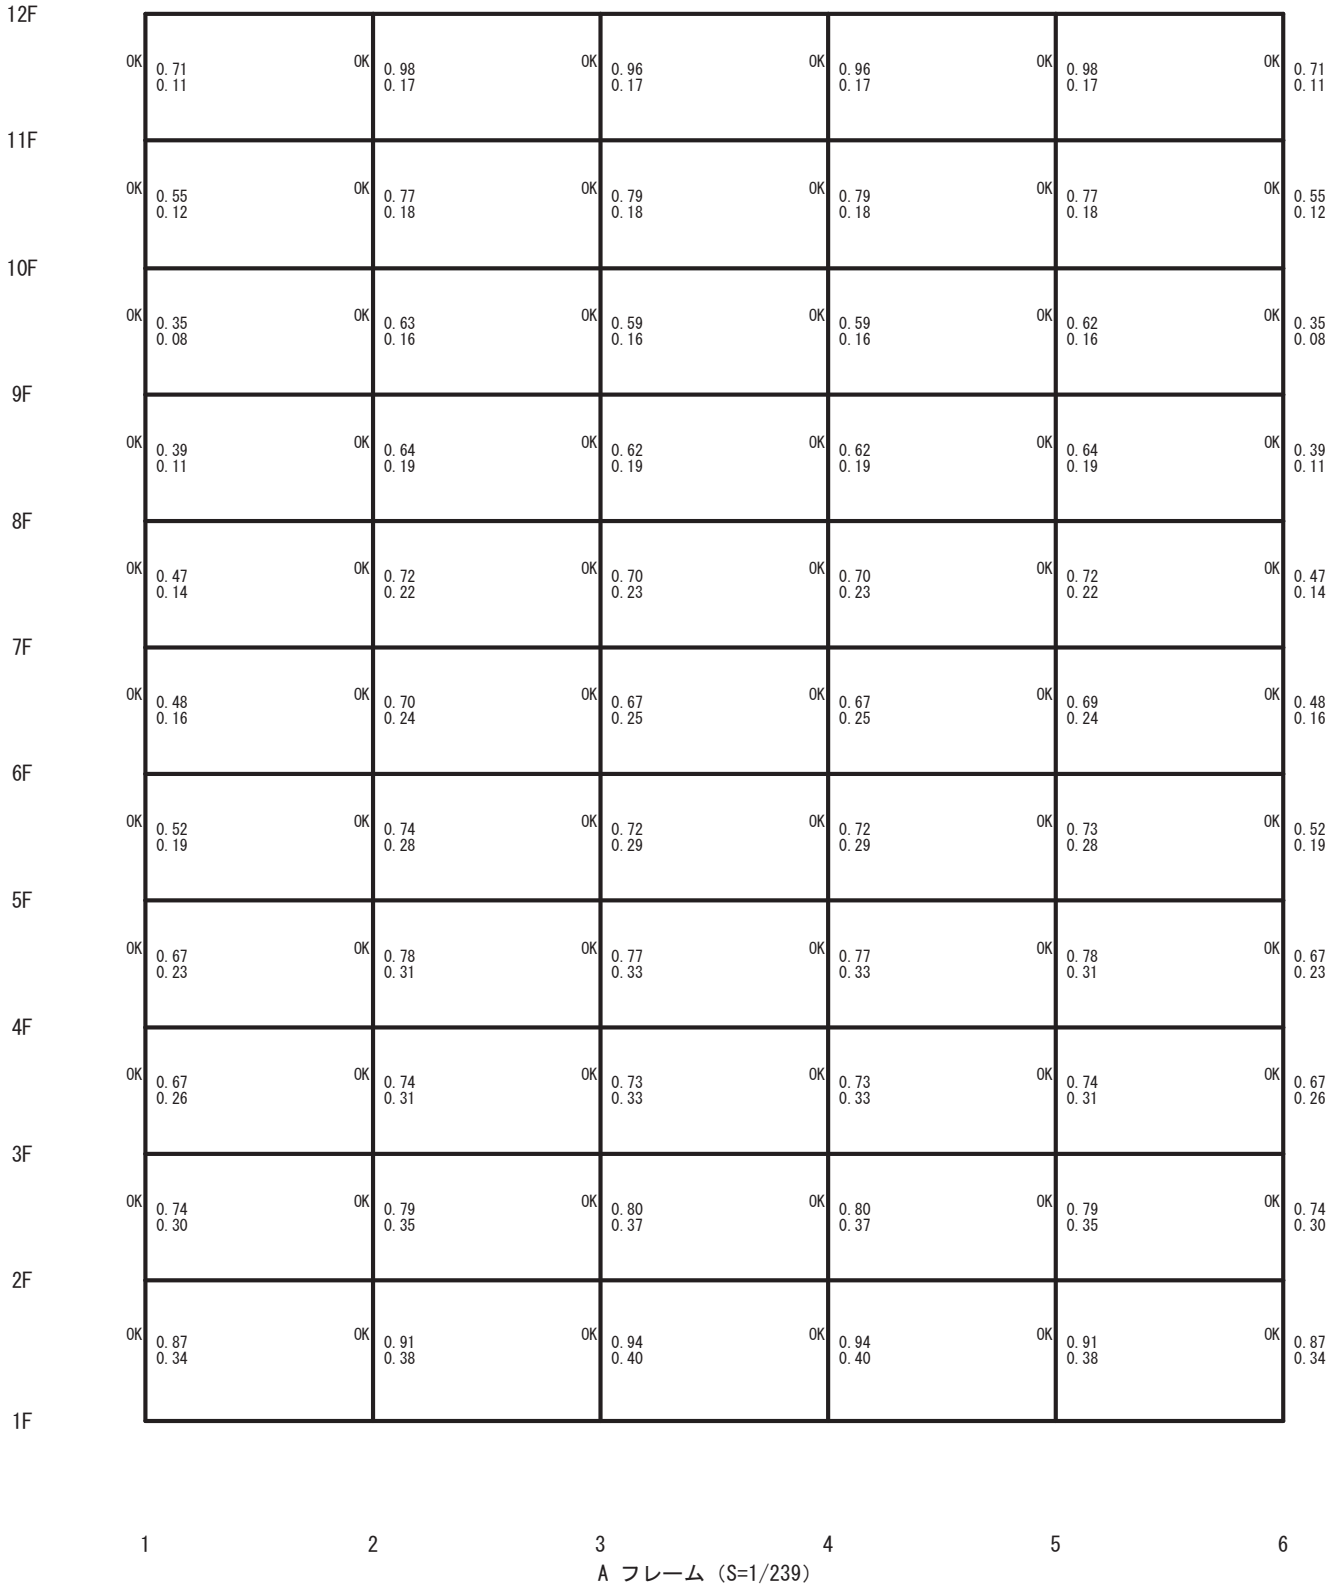
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.71 0.11 OK
OK 0.98 0.17 OK
OK 0.96 0.17 OK
OK 0.96 0.17 OK
OK 0.98 0.17 OK
OK 0.71 0.11
OK 0.55 0.12 OK
OK 0.77 0.18 OK
OK 0.79 0.18 OK
OK 0.79 0.18 OK
OK 0.77 0.18 OK
OK 0.55 0.12
OK 0.35 0.08 OK
OK 0.63 0.16 OK
OK 0.59 0.16 OK
OK 0.59 0.16 OK
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.35 0.08
OK 0.39 0.11 OK
OK 0.64 0.19 OK
OK 0.62 0.19 OK
OK 0.62 0.19 OK
OK 0.64 0.19 OK
OK 0.39 0.11
OK 0.47 0.14 OK
OK 0.72 0.22 OK
OK 0.70 0.23 OK
OK 0.70 0.23 OK
OK 0.72 0.22 OK
OK 0.47 0.14
OK 0.48 0.16 OK
OK 0.70 0.24 OK
OK 0.67 0.25 OK
OK 0.67 0.25 OK
OK 0.69 0.24 OK
OK 0.48 0.16
OK 0.52 0.19 OK
OK 0.74 0.28 OK
OK 0.72 0.29 OK
OK 0.72 0.29 OK
OK 0.73 0.28 OK
OK 0.52 0.19
OK 0.67 0.23 OK
OK 0.78 0.31 OK
OK 0.77 0.33 OK
OK 0.77 0.33 OK
OK 0.78 0.31 OK
OK 0.67 0.23
OK 0.67 0.26 OK
OK 0.74 0.31 OK
OK 0.73 0.33 OK
OK 0.73 0.33 OK
OK 0.74 0.31 OK
OK 0.67 0.26
OK 0.74 0.30 OK
OK 0.79 0.35 OK
OK 0.80 0.37 OK
OK 0.80 0.37 OK
OK 0.79 0.35 OK
OK 0.74 0.30
OK 0.87 0.34 OK
OK 0.91 0.38 OK
OK 0.94 0.40 OK
OK 0.94 0.40 OK
OK 0.91 0.38 OK
OK 0.87 0.34
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

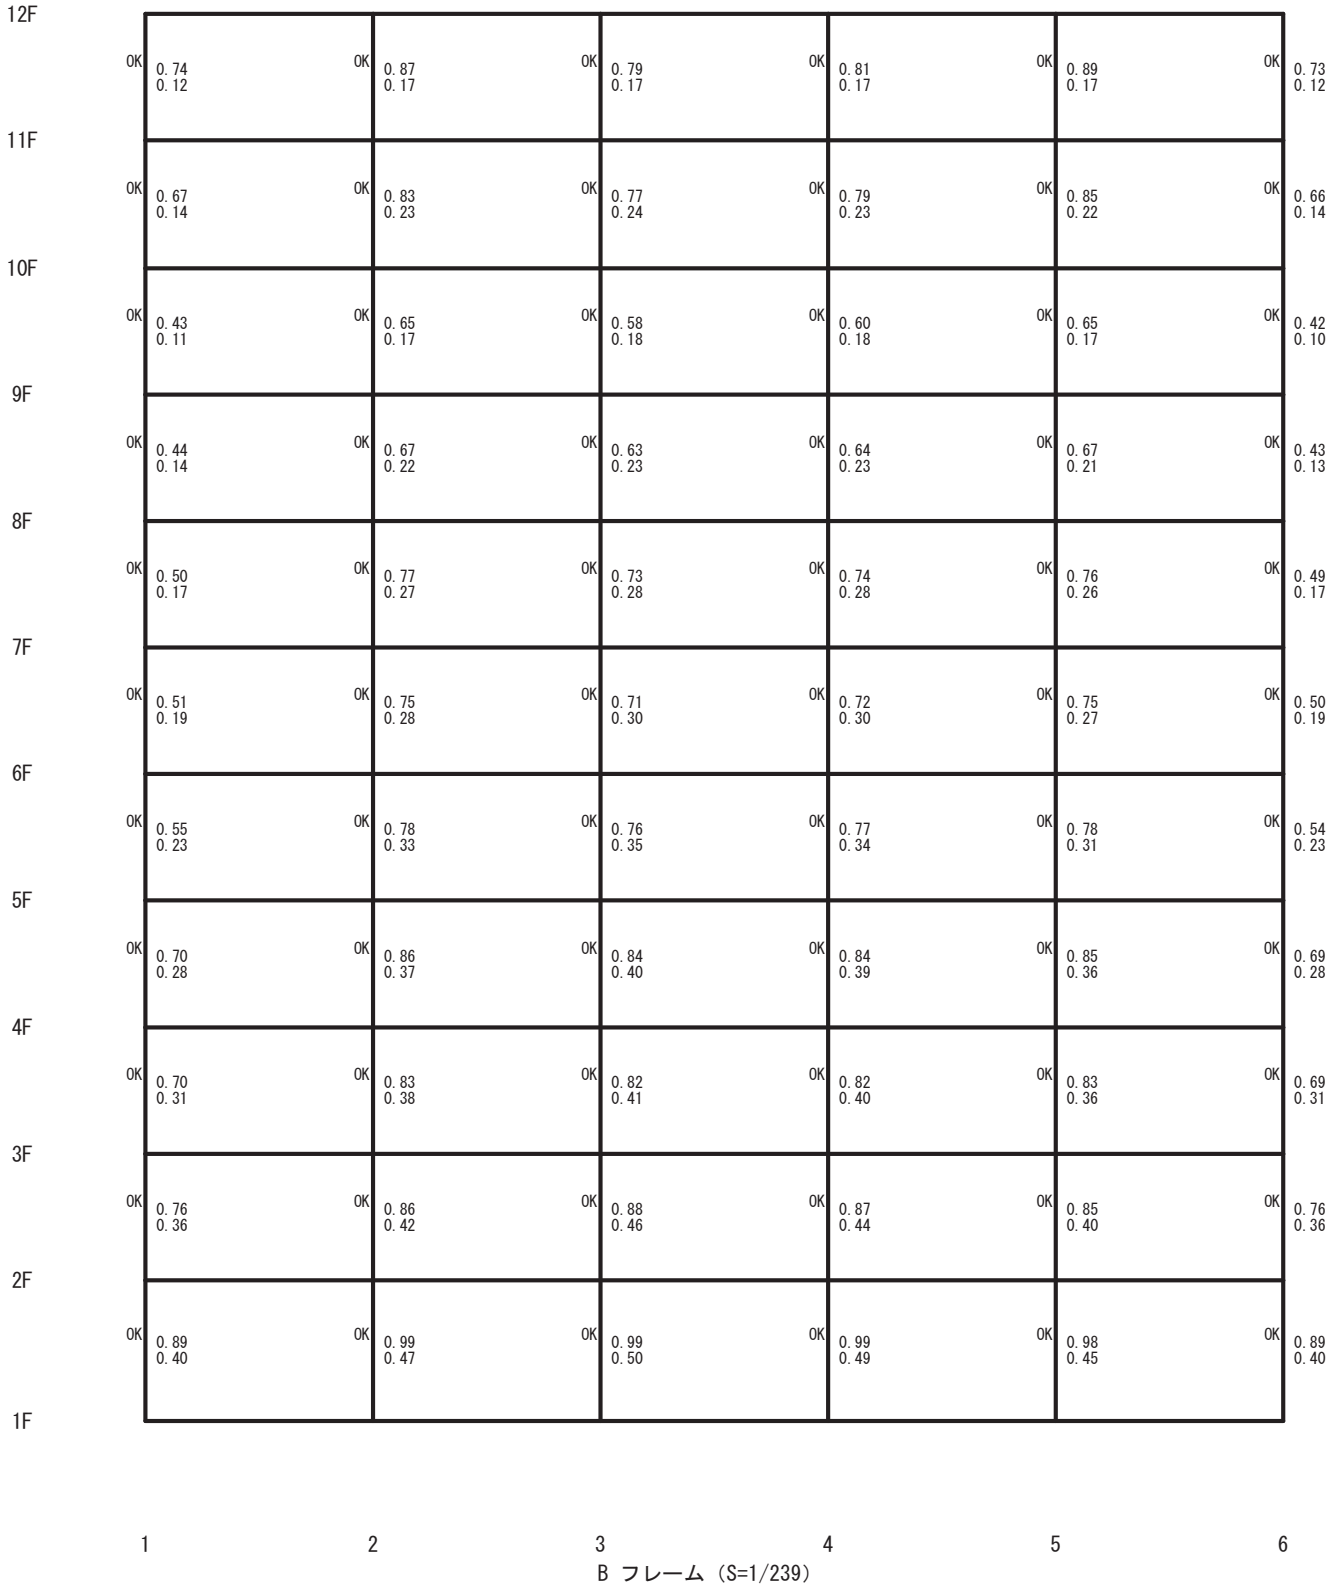
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.74 0.12 OK 0.87 0.17 OK 0.79 0.17 OK 0.81 0.17 OK 0.89 0.17 OK 0.73 0.12
OK 0.67 0.14 OK 0.83 0.23 OK 0.77 0.24 OK 0.79 0.23 OK 0.85 0.22 OK 0.66 0.14
OK 0.43 0.11 OK 0.65 0.17 OK 0.58 0.18 OK 0.60 0.18 OK 0.65 0.17 OK 0.42 0.10
OK 0.44 0.14 OK 0.67 0.22 OK 0.63 0.23 OK 0.64 0.23 OK 0.67 0.21 OK 0.43 0.13
OK 0.50 0.17 OK 0.77 0.27 OK 0.73 0.28 OK 0.74 0.28 OK 0.76 0.26 OK 0.49 0.17
OK 0.51 0.19 OK 0.75 0.28 OK 0.71 0.30 OK 0.72 0.30 OK 0.75 0.27 OK 0.50 0.19
OK 0.55 0.23 OK 0.78 0.33 OK 0.76 0.35 OK 0.77 0.34 OK 0.78 0.31 OK 0.54 0.23
OK 0.70 0.28 OK 0.86 0.37 OK 0.84 0.40 OK 0.84 0.39 OK 0.85 0.36 OK 0.69 0.28
OK 0.70 0.31 OK 0.83 0.38 OK 0.82 0.41 OK 0.82 0.40 OK 0.83 0.36 OK 0.69 0.31
OK 0.76 0.36 OK 0.86 0.42 OK 0.88 0.46 OK 0.87 0.44 OK 0.85 0.40 OK 0.76 0.36
OK 0.89 0.40 OK 0.99 0.47 OK 0.99 0.50 OK 0.99 0.49 OK 0.98 0.45 OK 0.89 0.40
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

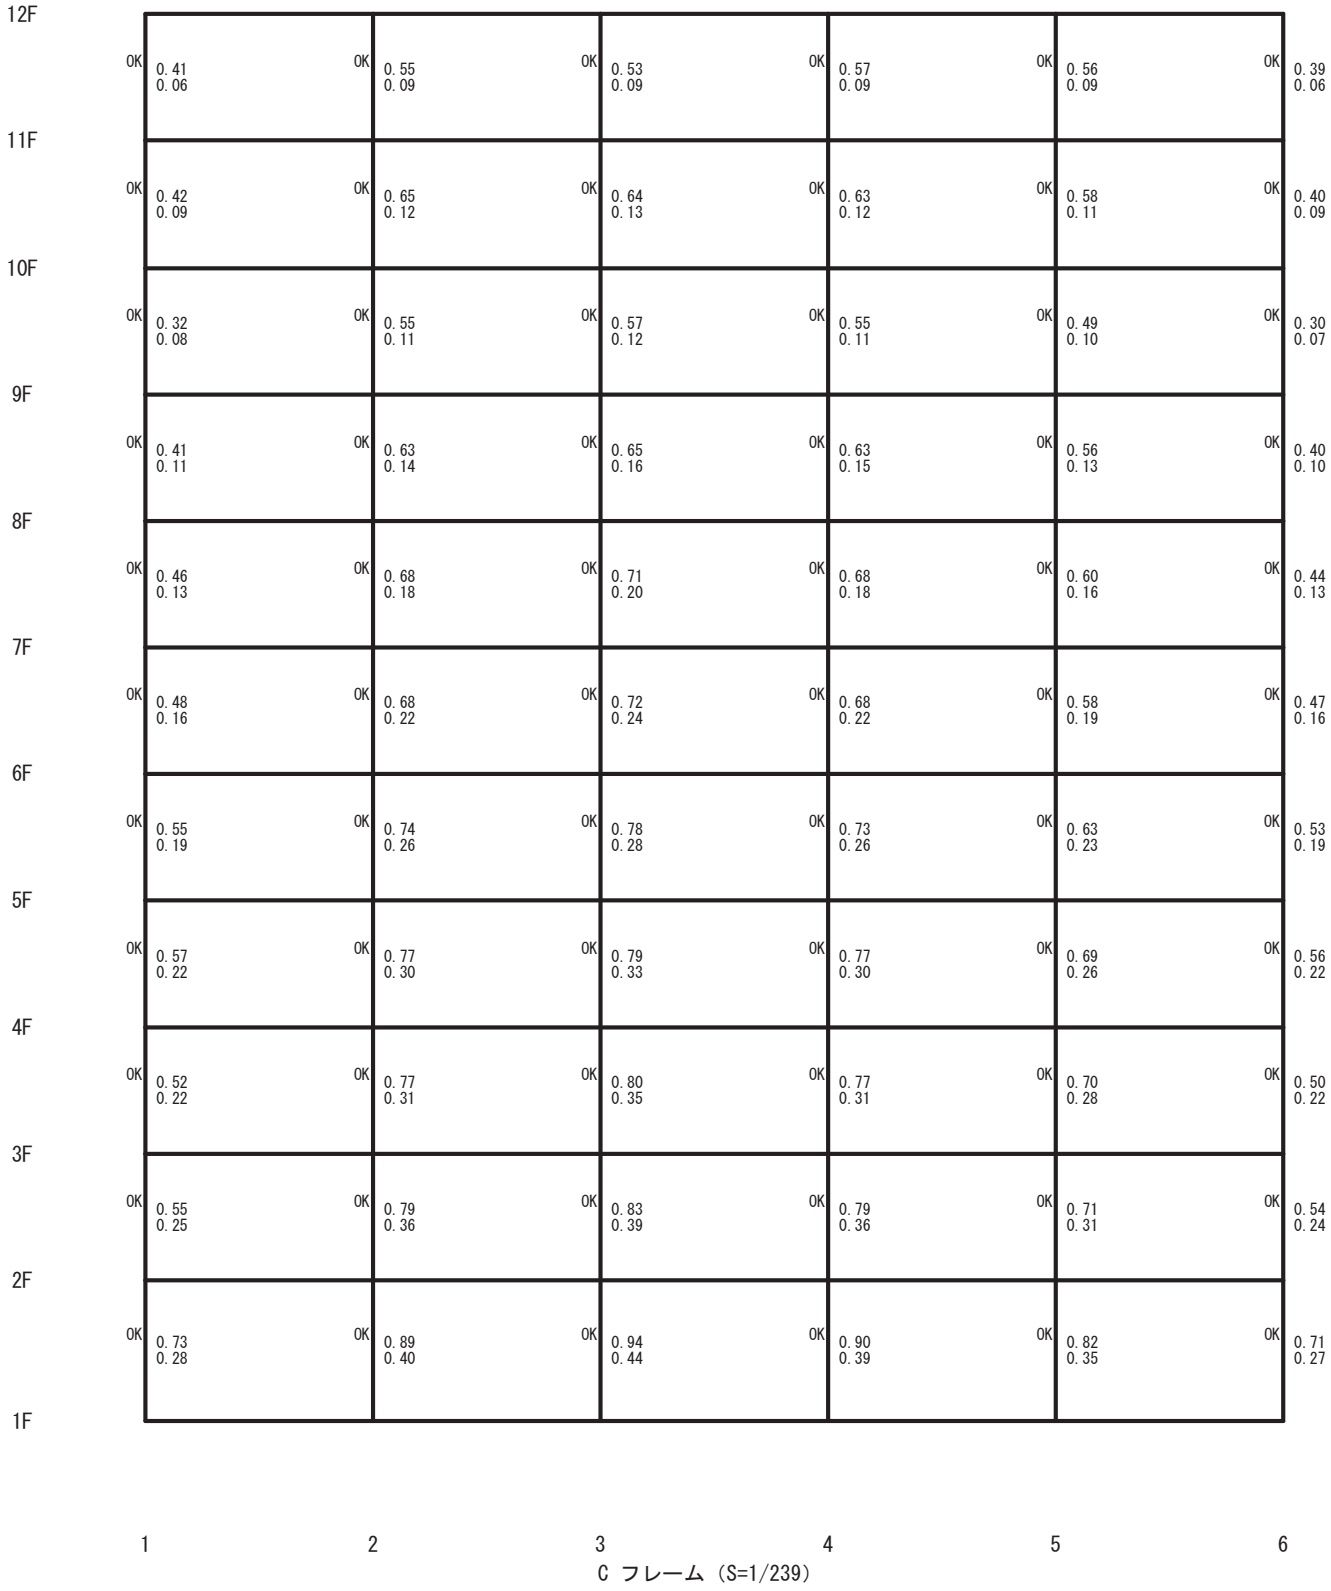
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.41 0.06 OK
OK 0.55 0.09 OK
OK 0.53 0.09 OK
OK 0.57 0.09 OK
OK 0.56 0.09 OK
0.39 0.06
OK 0.42 0.09 OK
OK 0.65 0.12 OK
OK 0.64 0.13 OK
OK 0.63 0.12 OK
OK 0.58 0.11 OK
0.40 0.09
OK 0.32 0.08 OK
OK 0.55 0.11 OK
OK 0.57 0.12 OK
OK 0.55 0.11 OK
OK 0.49 0.10 OK
0.30 0.07
OK 0.41 0.11 OK
OK 0.63 0.14 OK
OK 0.65 0.16 OK
OK 0.63 0.15 OK
OK 0.56 0.13 OK
0.40 0.10
OK 0.46 0.13 OK
OK 0.68 0.18 OK
OK 0.71 0.20 OK
OK 0.68 0.18 OK
OK 0.60 0.16 OK
0.44 0.13
OK 0.48 0.16 OK
OK 0.68 0.22 OK
OK 0.72 0.24 OK
OK 0.68 0.22 OK
OK 0.58 0.19 OK
0.47 0.16
OK 0.55 0.19 OK
OK 0.74 0.26 OK
OK 0.78 0.28 OK
OK 0.73 0.26 OK
OK 0.63 0.23 OK
0.53 0.19
OK 0.57 0.22 OK
OK 0.77 0.30 OK
OK 0.79 0.33 OK
OK 0.77 0.30 OK
OK 0.69 0.26 OK
0.56 0.22
OK 0.52 0.22 OK
OK 0.77 0.31 OK
OK 0.80 0.35 OK
OK 0.77 0.31 OK
OK 0.70 0.28 OK
0.50 0.22
OK 0.55 0.25 OK
OK 0.79 0.36 OK
OK 0.83 0.39 OK
OK 0.79 0.36 OK
OK 0.71 0.31 OK
0.54 0.24
OK 0.73 0.28 OK
OK 0.89 0.40 OK
OK 0.94 0.44 OK
OK 0.90 0.39 OK
OK 0.82 0.35 OK
0.71 0.27
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.320(秒)	1.320(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6005.06	6005.06	1.863	11186.14	2.561
11F	4729.17	10734.23	1.533	16456.43	2.108
10F	4879.86	15614.09	1.349	21057.38	1.854
9F	4935.79	20549.88	1.221	25081.61	1.678
8F	4935.79	25485.66	1.121	28574.17	1.542
7F	4959.08	30444.74	1.038	31602.16	1.427
6F	4972.02	35416.77	0.965	34187.09	1.327
5F	4972.02	40388.79	0.900	36342.38	1.237
4F	5036.62	45425.41	0.839	38103.28	1.153
3F	5052.94	50478.35	0.782	39454.36	1.075
2F	5073.10	55551.45	0.727	40401.06	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6005.06	6005.06	1.863	11186.14	2.561
11F	4729.17	10734.23	1.533	16456.43	2.108
10F	4879.86	15614.09	1.349	21057.38	1.854
9F	4935.79	20549.88	1.221	25081.61	1.678
8F	4935.79	25485.66	1.121	28574.17	1.542
7F	4959.08	30444.74	1.038	31602.16	1.427
6F	4972.02	35416.77	0.965	34187.09	1.327
5F	4972.02	40388.79	0.900	36342.38	1.237
4F	5036.62	45425.41	0.839	38103.28	1.153
3F	5052.94	50478.35	0.782	39454.36	1.075
2F	5073.10	55551.45	0.727	40401.06	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6005.06	6005.06	1.863	11186.14	2.561
11F	4729.17	10734.23	1.533	16456.43	2.108
10F	4879.86	15614.09	1.349	21057.38	1.854
9F	4935.79	20549.88	1.221	25081.61	1.678
8F	4935.79	25485.66	1.121	28574.17	1.542
7F	4959.08	30444.74	1.038	31602.16	1.427
6F	4972.02	35416.77	0.965	34187.09	1.327
5F	4972.02	40388.79	0.900	36342.38	1.237
4F	5036.62	45425.41	0.839	38103.28	1.153
3F	5052.94	50478.35	0.782	39454.36	1.075
2F	5073.10	55551.45	0.727	40401.06	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	6005.06	6005.06	1.863	11186.14	2.561

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	4729.17	10734.23	1.533	16456.43	2.108
10F	4879.86	15614.09	1.349	21057.38	1.854
9F	4935.79	20549.88	1.221	25081.61	1.678
8F	4935.79	25485.66	1.121	28574.17	1.542
7F	4959.08	30444.74	1.038	31602.16	1.427
6F	4972.02	35416.77	0.965	34187.09	1.327
5F	4972.02	40388.79	0.900	36342.38	1.237
4F	5036.62	45425.41	0.839	38103.28	1.153
3F	5052.94	50478.35	0.782	39454.36	1.075
2F	5073.10	55551.45	0.727	40401.06	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		11186.14
	11186.14	
11F		5270.29
	16456.43	
10F		4600.95
	21057.38	
9F		4024.22
	25081.61	
8F		3492.57
	28574.17	
7F		3027.98
	31602.16	
6F		2584.93
	34187.09	
5F		2155.28
	36342.38	
4F		1760.91
	38103.28	
3F		1351.08
	39454.36	
2F		946.70
	40401.06	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		11186.14
	11186.14	
11F		5270.29
	16456.43	
10F		4600.95
	21057.38	
9F		4024.22
	25081.61	
8F		3492.57
	28574.17	
7F		3027.98
	31602.16	
6F		2584.93
	34187.09	
5F		2155.28
	36342.38	
4F		1760.91
	38103.28	
3F		1351.08
	39454.36	
2F		946.70
	40401.06	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		11186.14
	11186.14	
11F		5270.29
	16456.43	
10F		4600.95
	21057.38	
9F		4024.22
	25081.61	
8F		3492.57
	28574.17	
7F		3027.98
	31602.16	
6F		2584.93
	34187.09	
5F		2155.28
	36342.38	
4F		1760.91
	38103.28	
3F		1351.08
	39454.36	
2F		946.70
	40401.06	
1F		0.00

Y方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		11186.14
	11186.14	
11F		5270.29
	16456.43	
10F		4600.95
	21057.38	
9F		4024.22
	25081.61	
8F		3492.57
	28574.17	
7F		3027.98
	31602.16	
6F		2584.93
	34187.09	
5F		2155.28
	36342.38	
4F		1760.91
	38103.28	
3F		1351.08
	39454.36	
2F		946.70
	40401.06	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

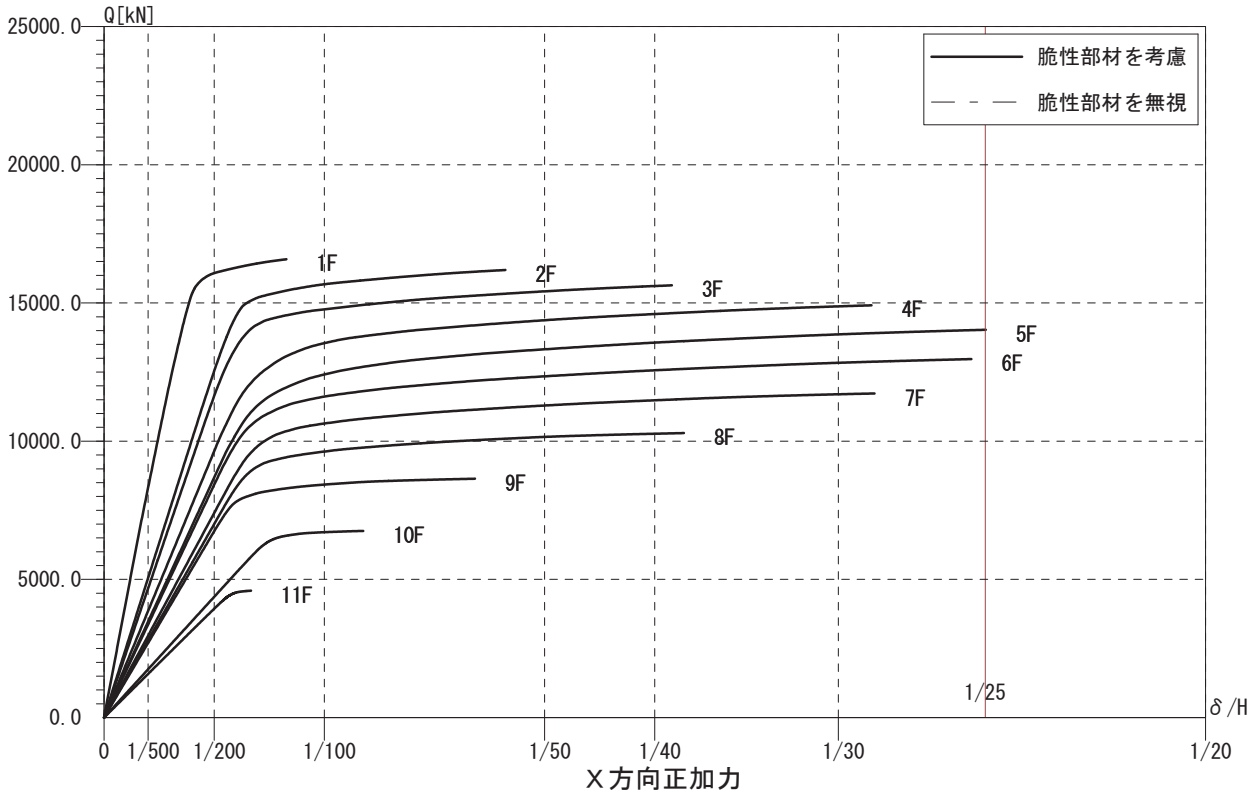

X方向正加力

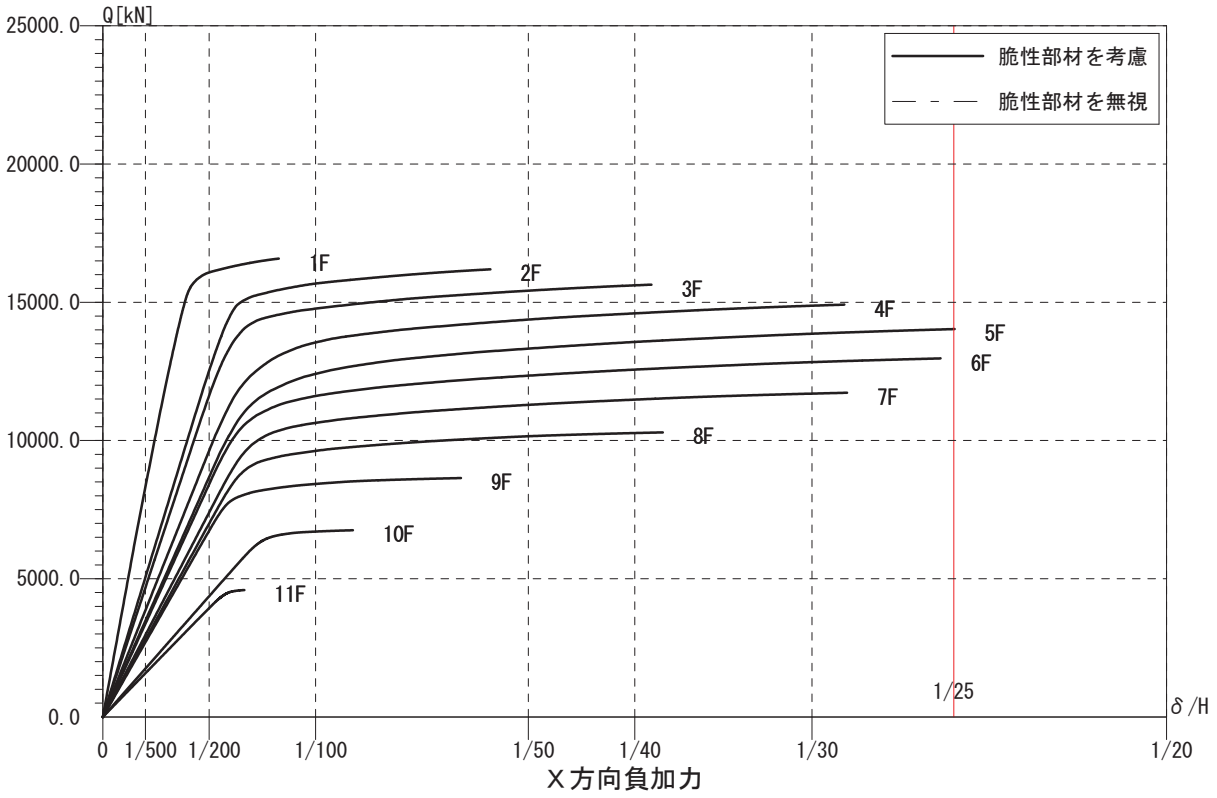

X方向負加力

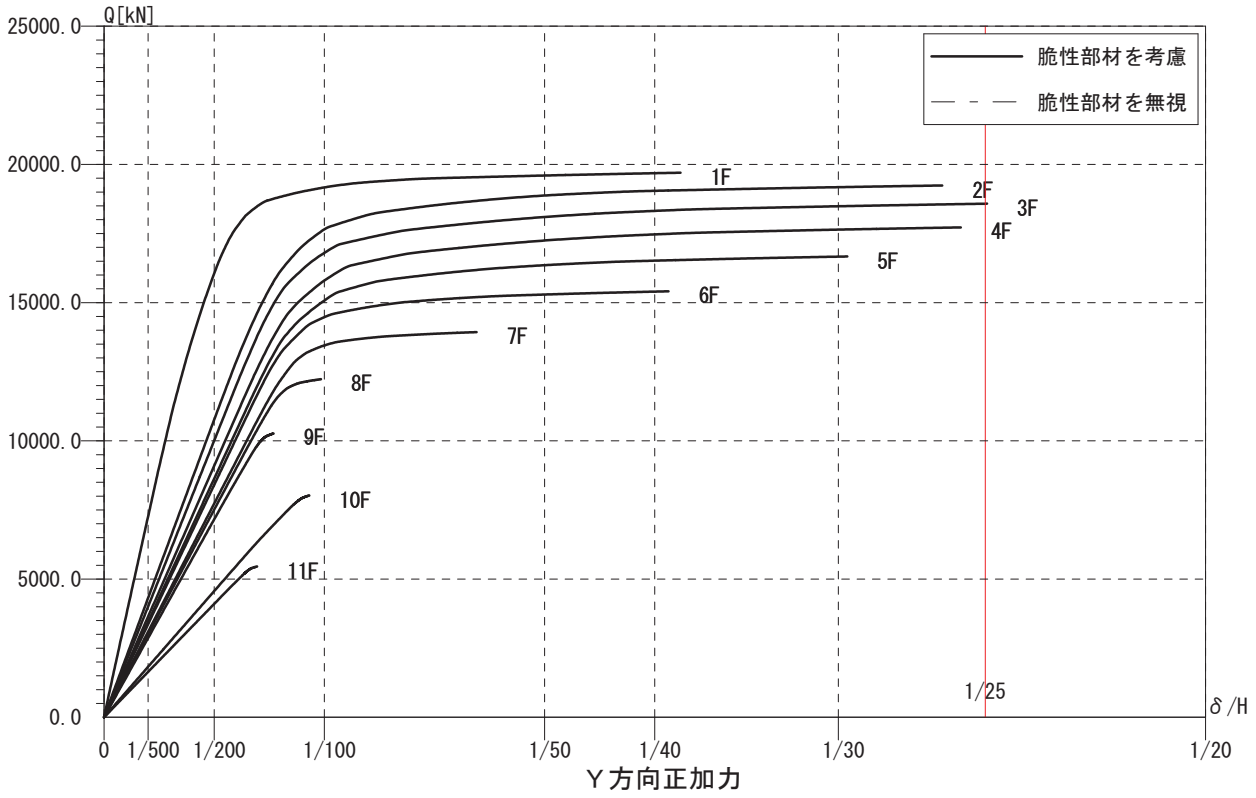

Y方向正加力

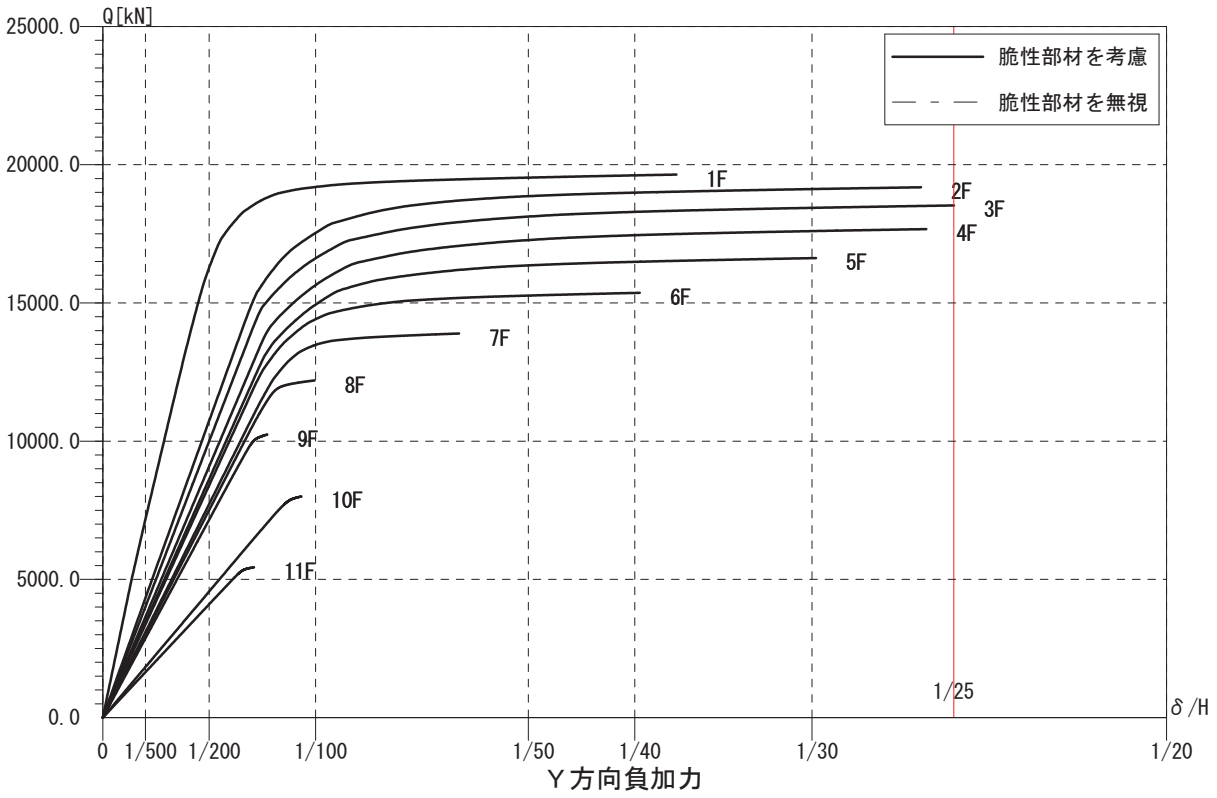

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

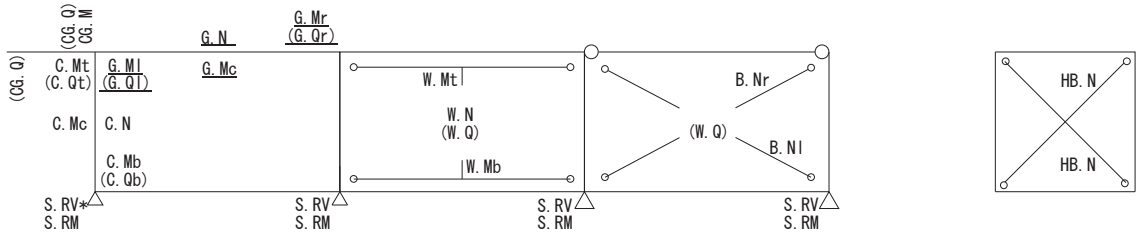

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

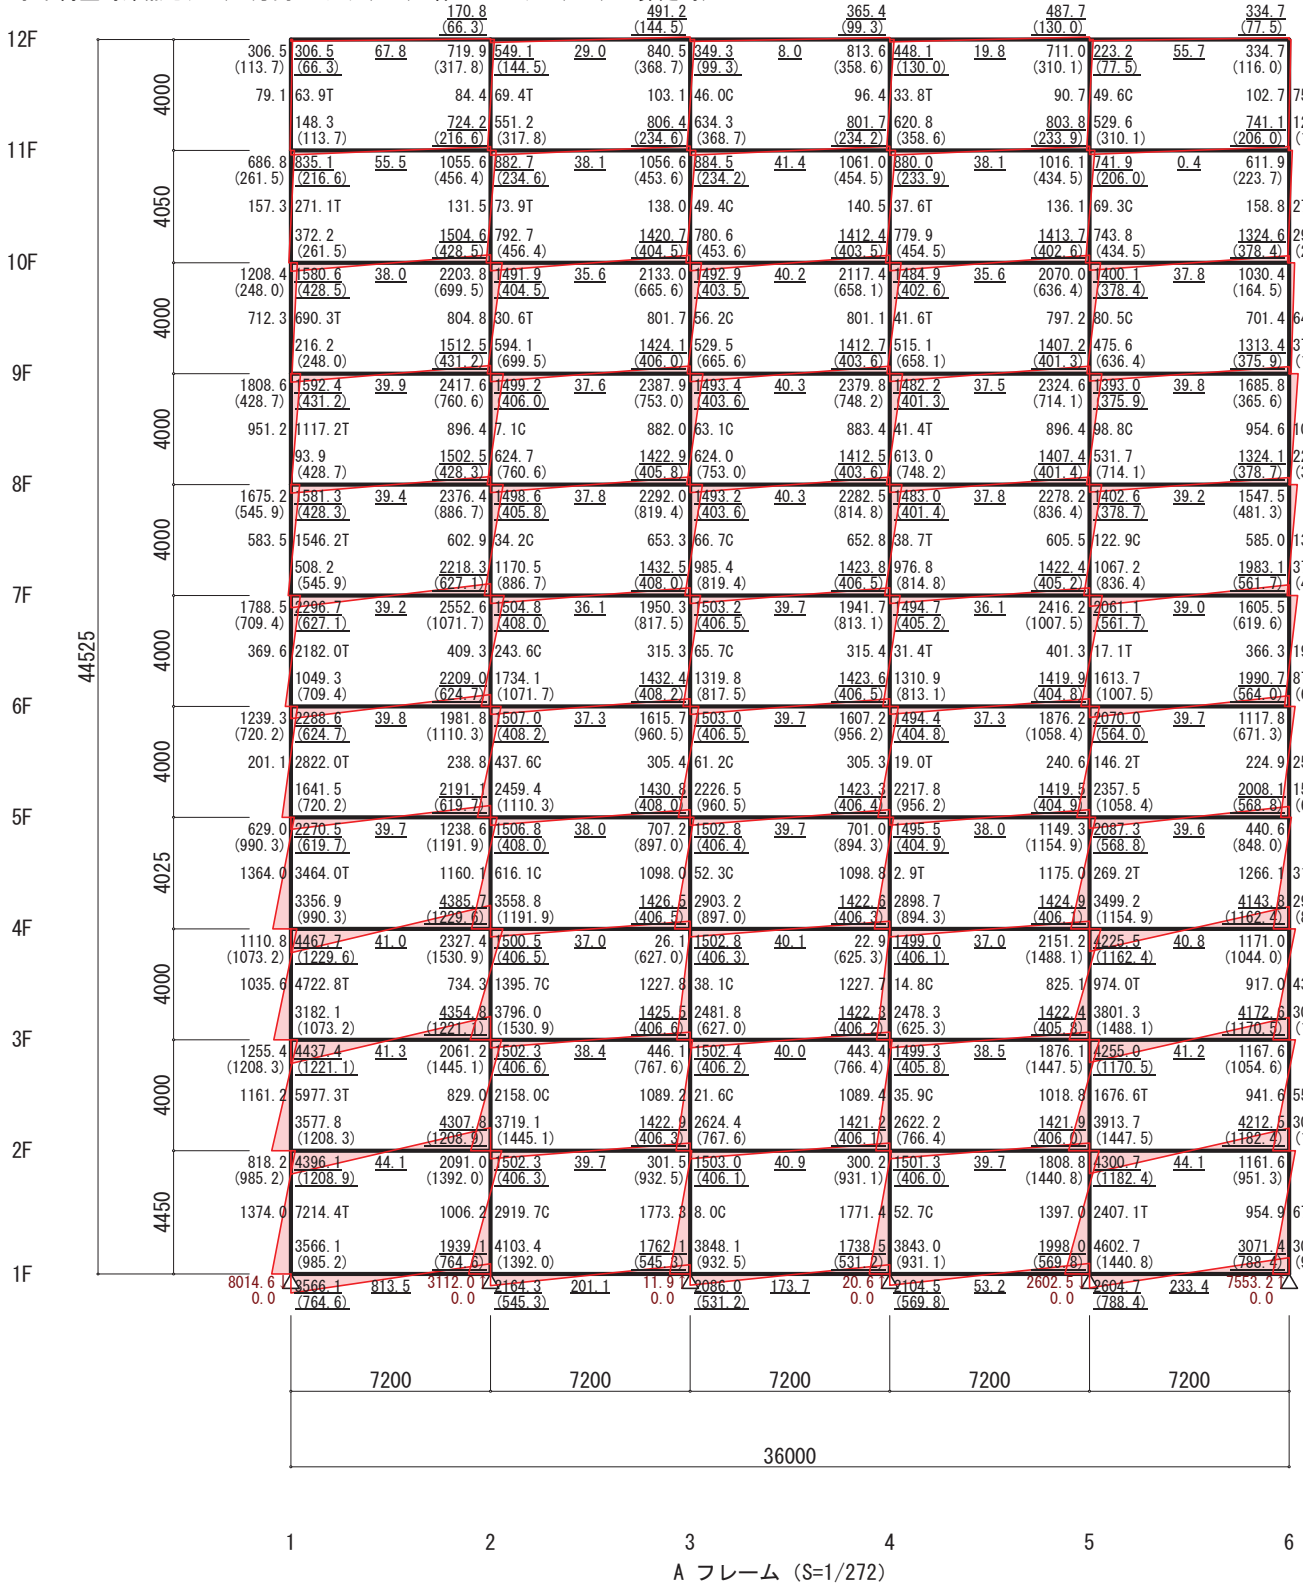

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

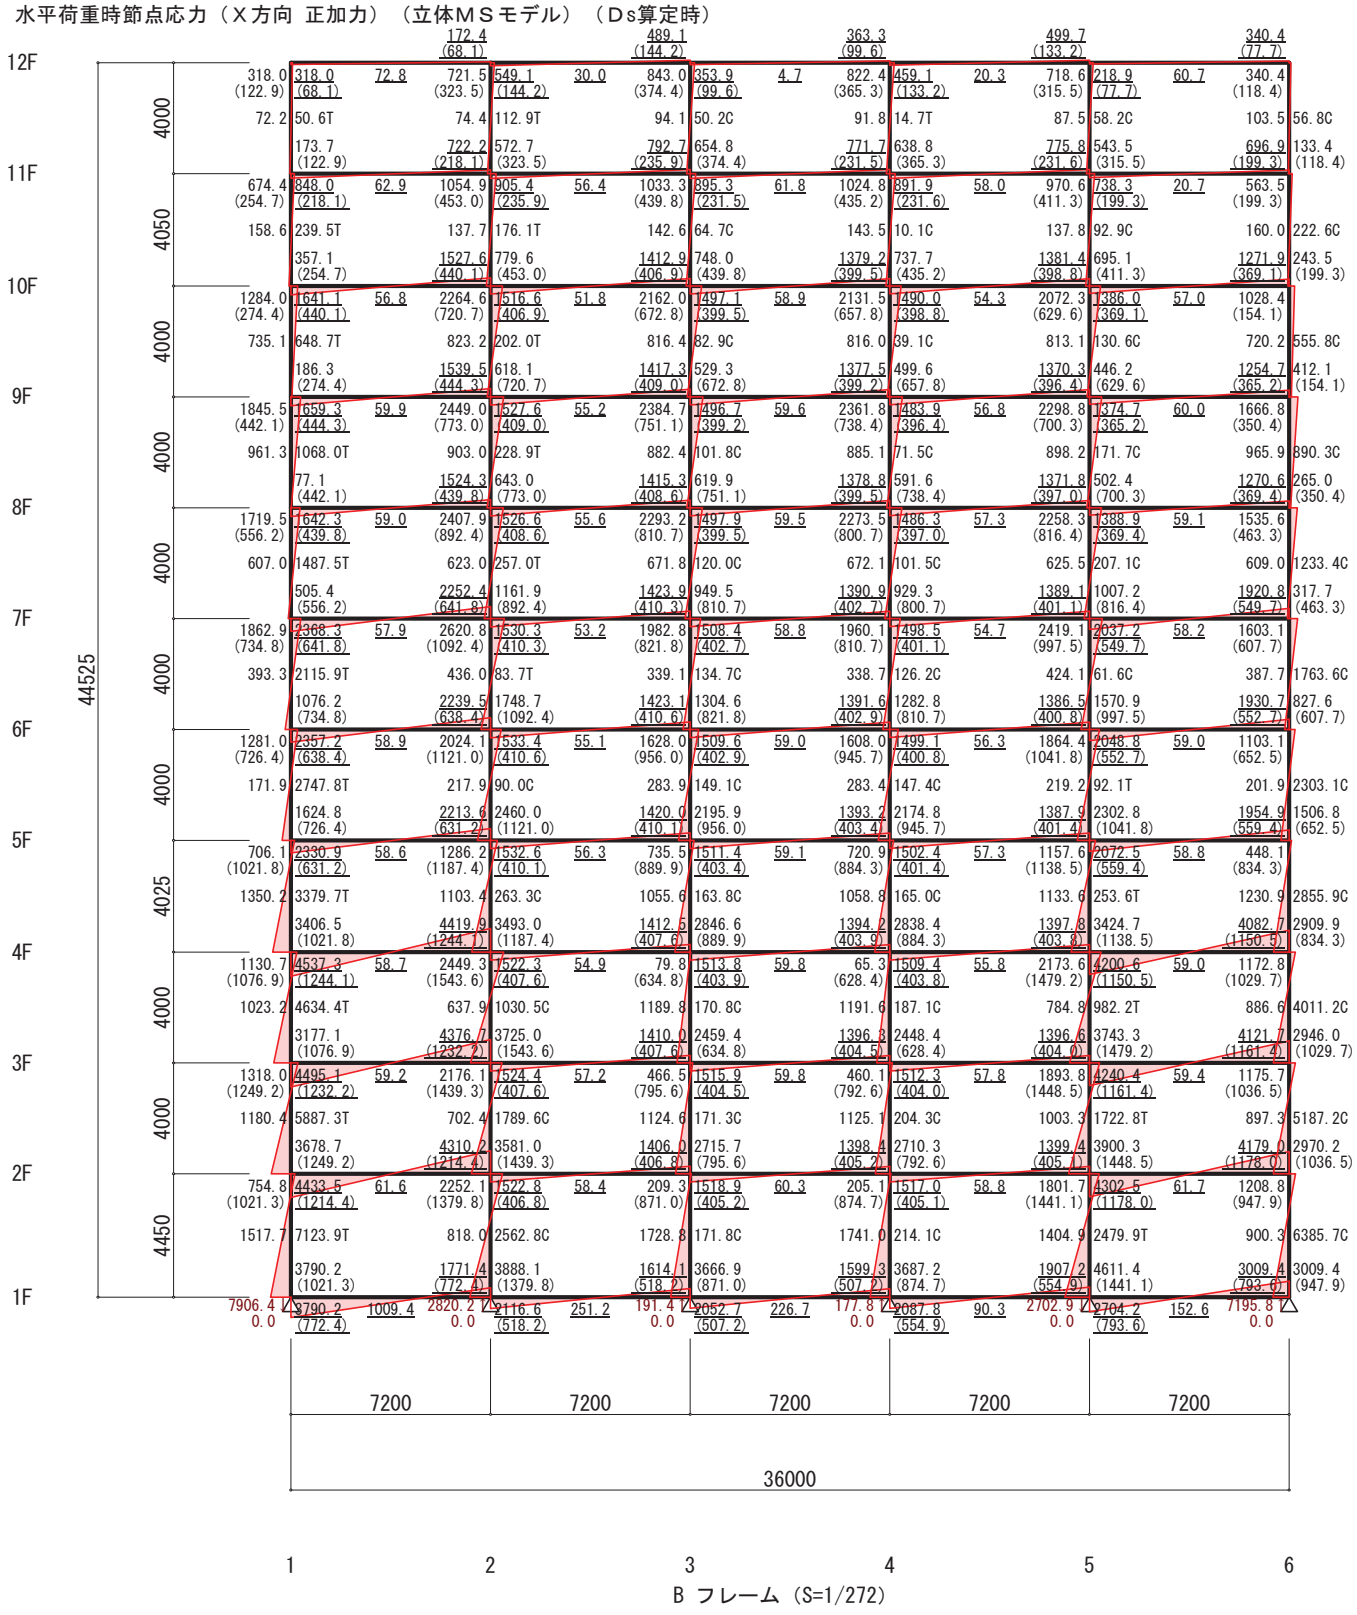

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

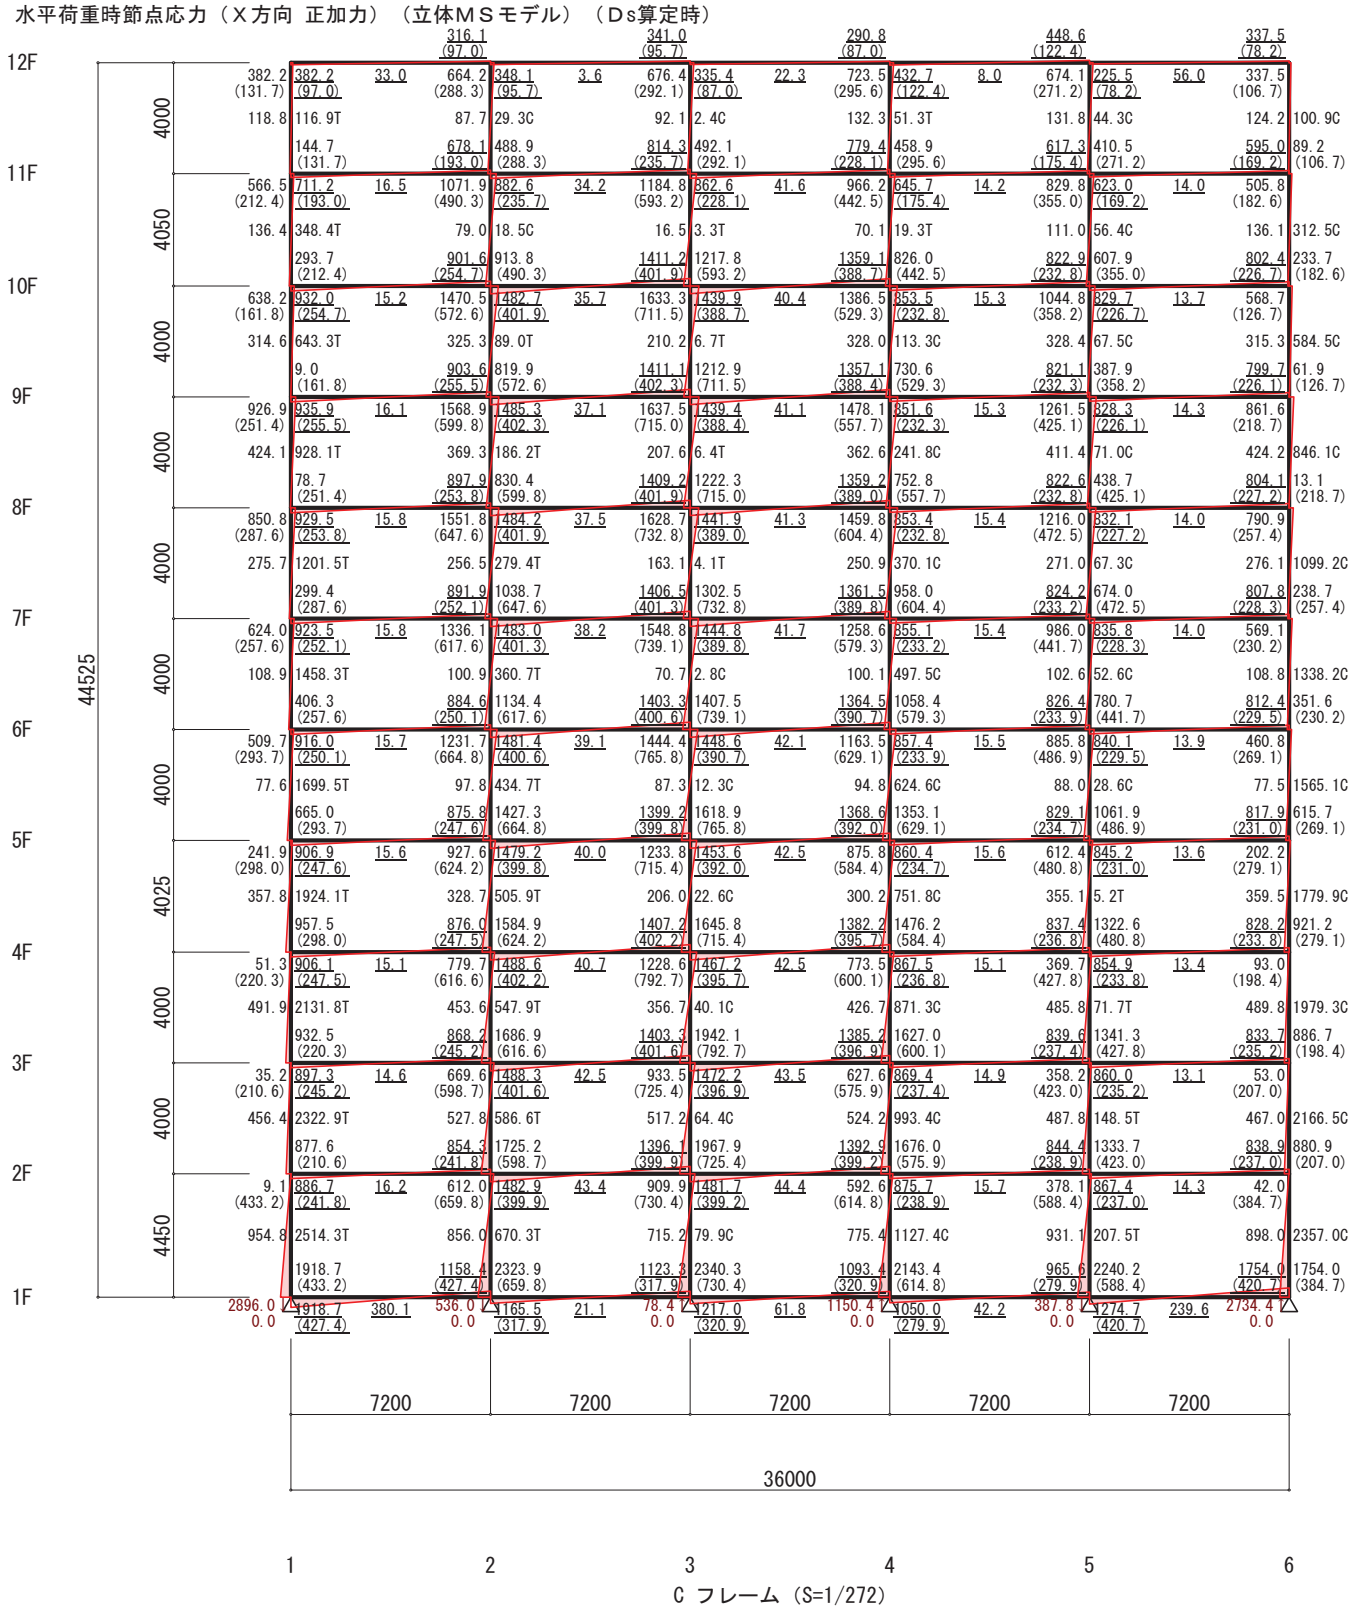

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

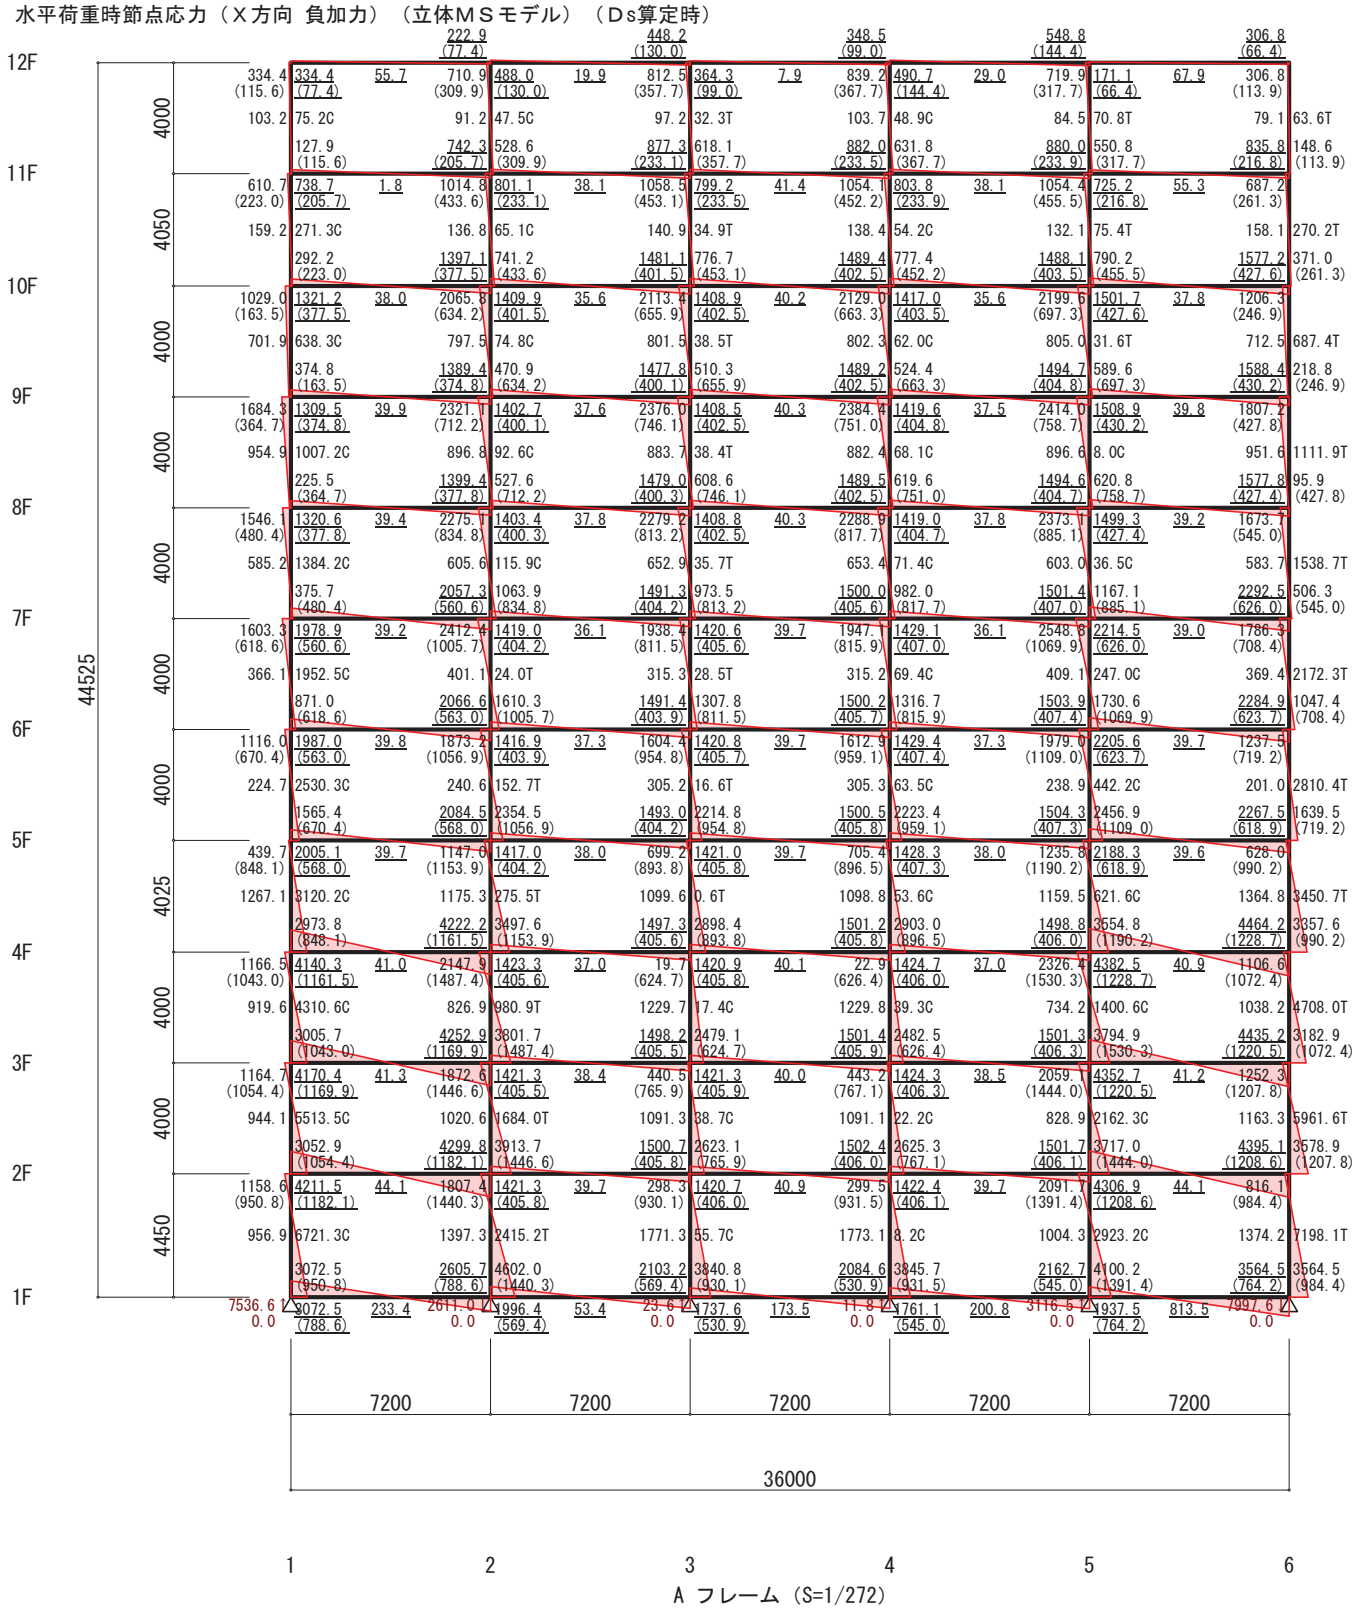

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

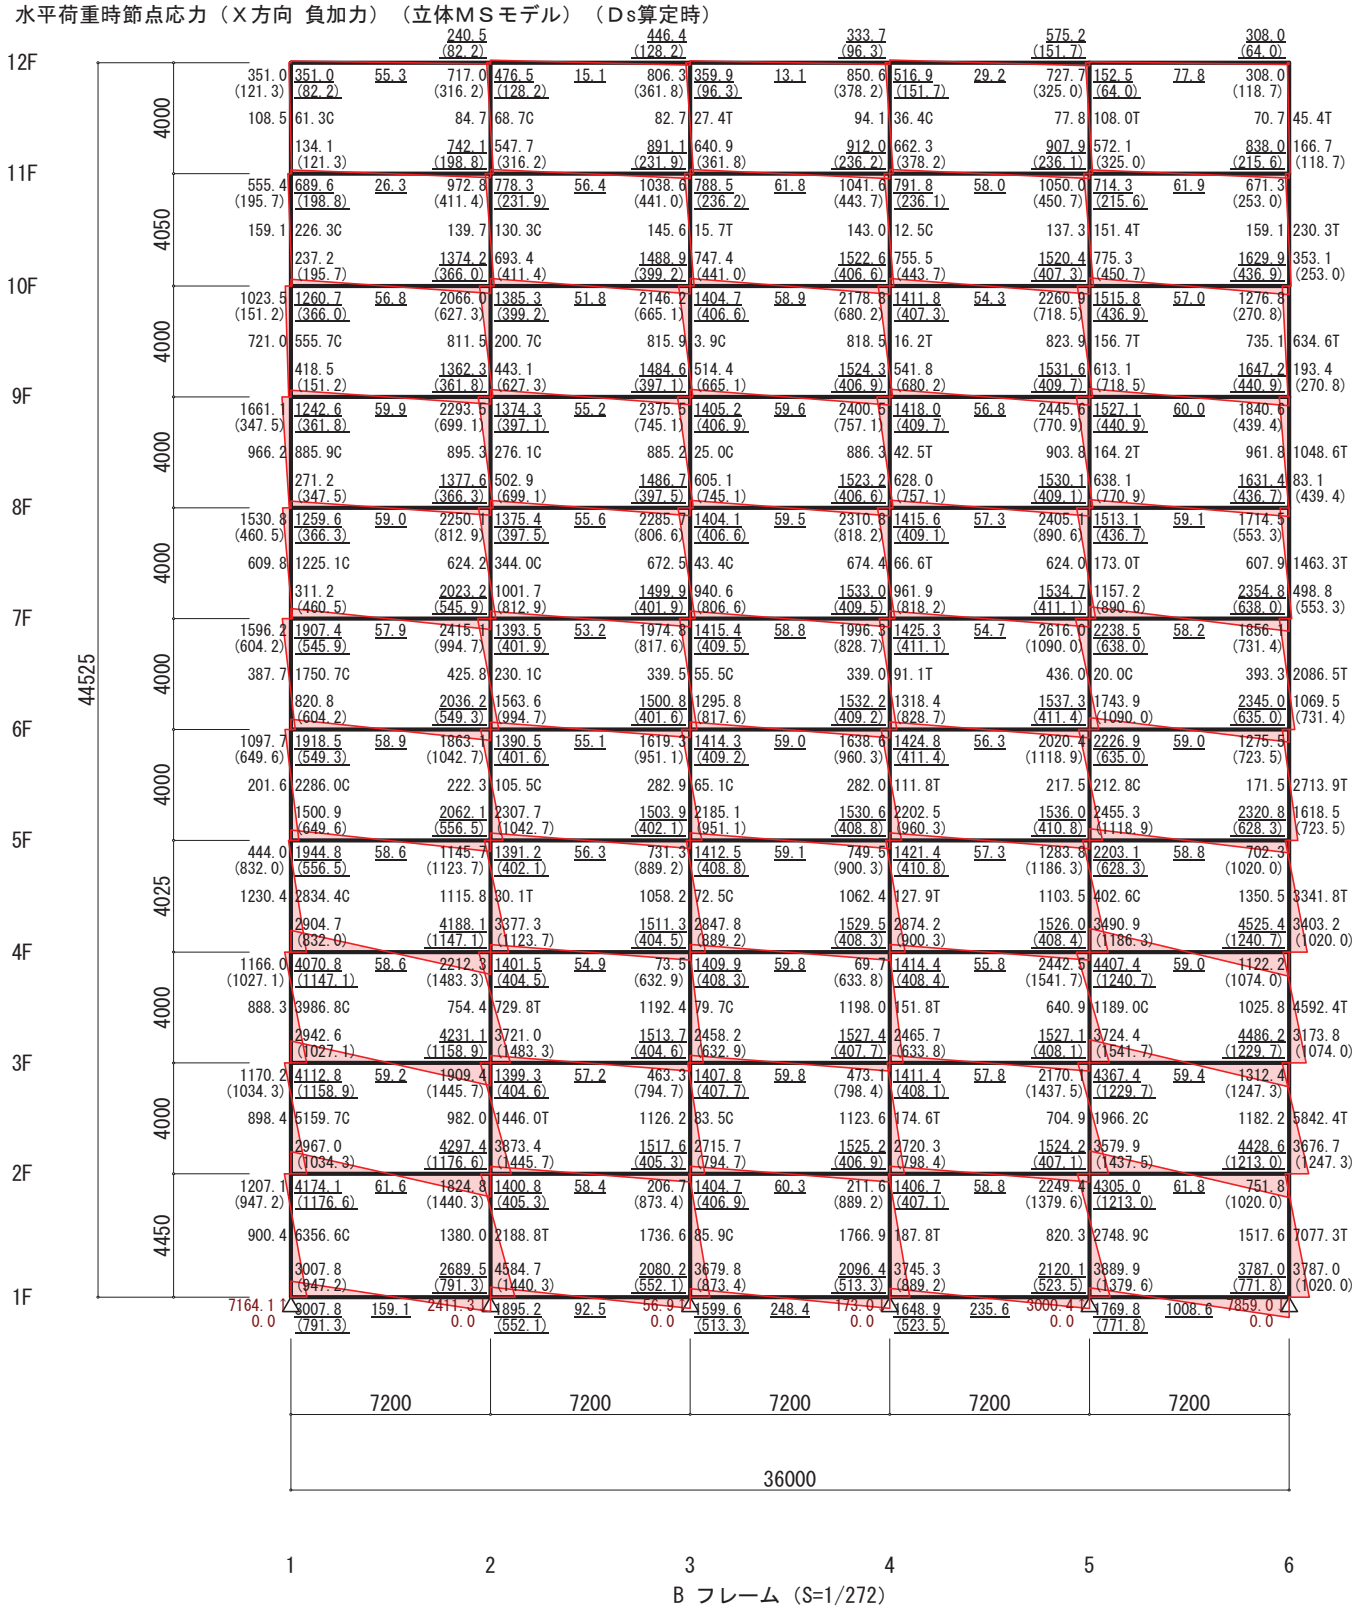

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

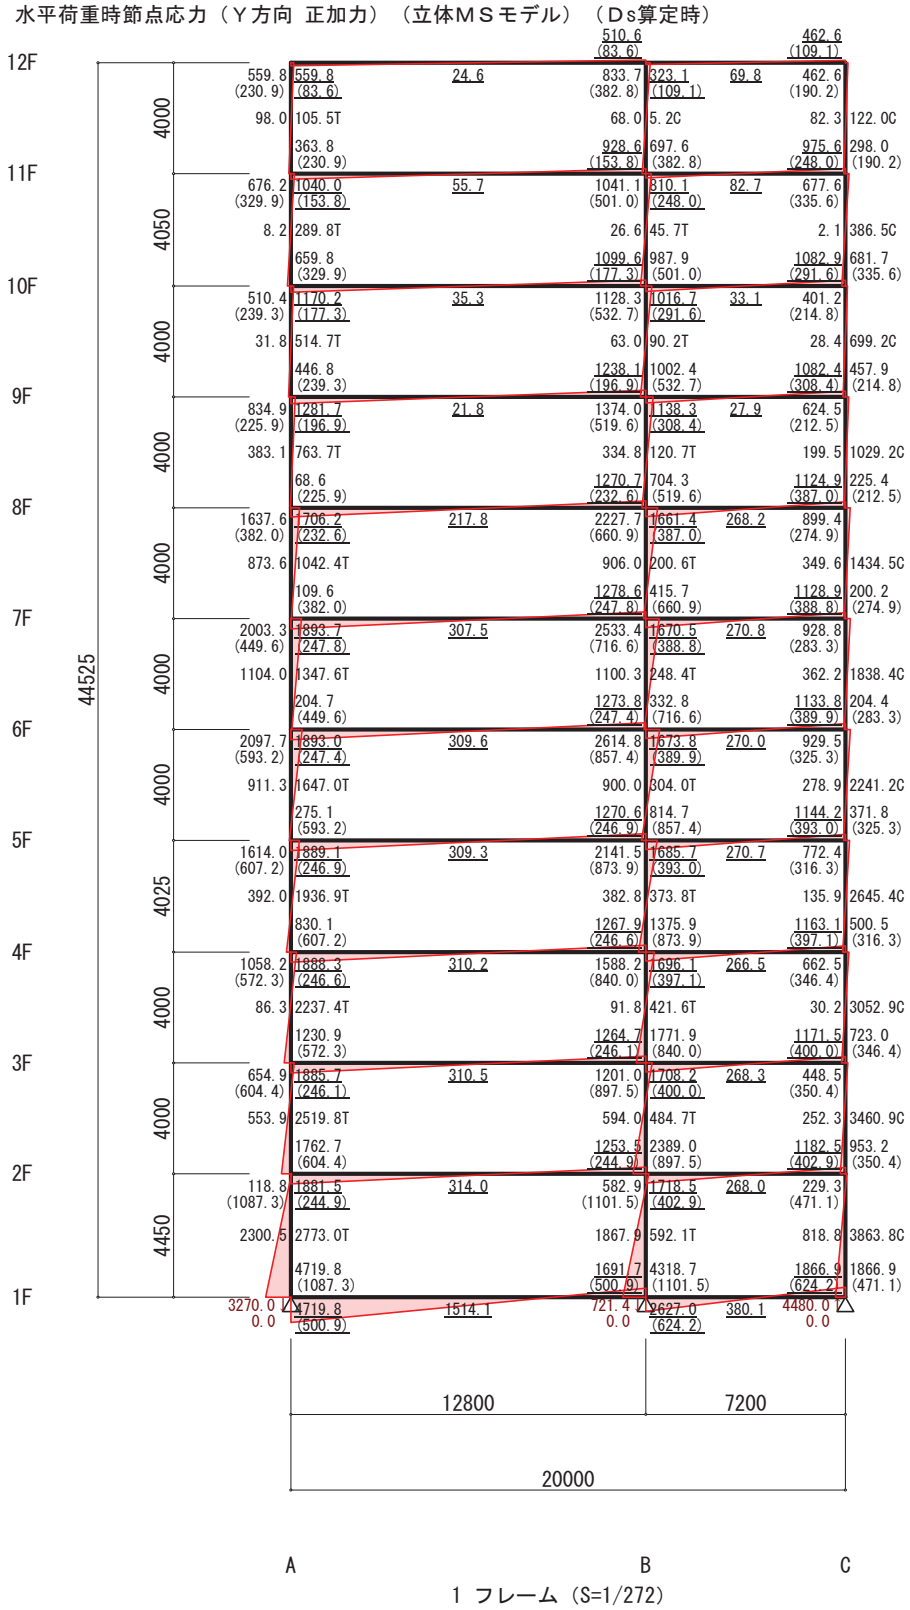

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

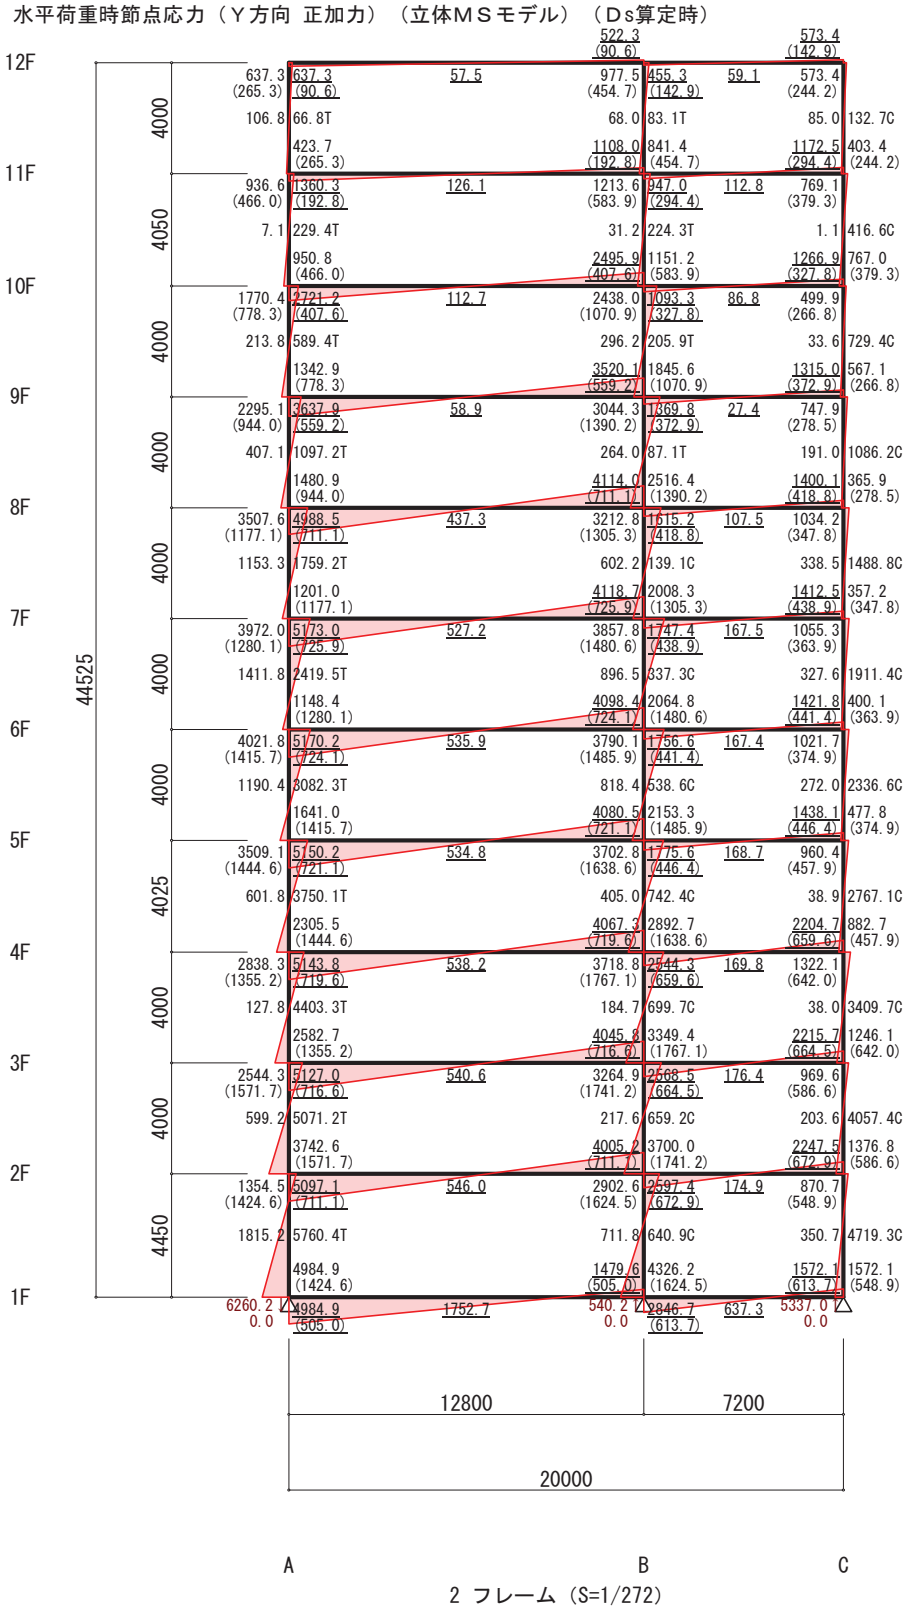

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

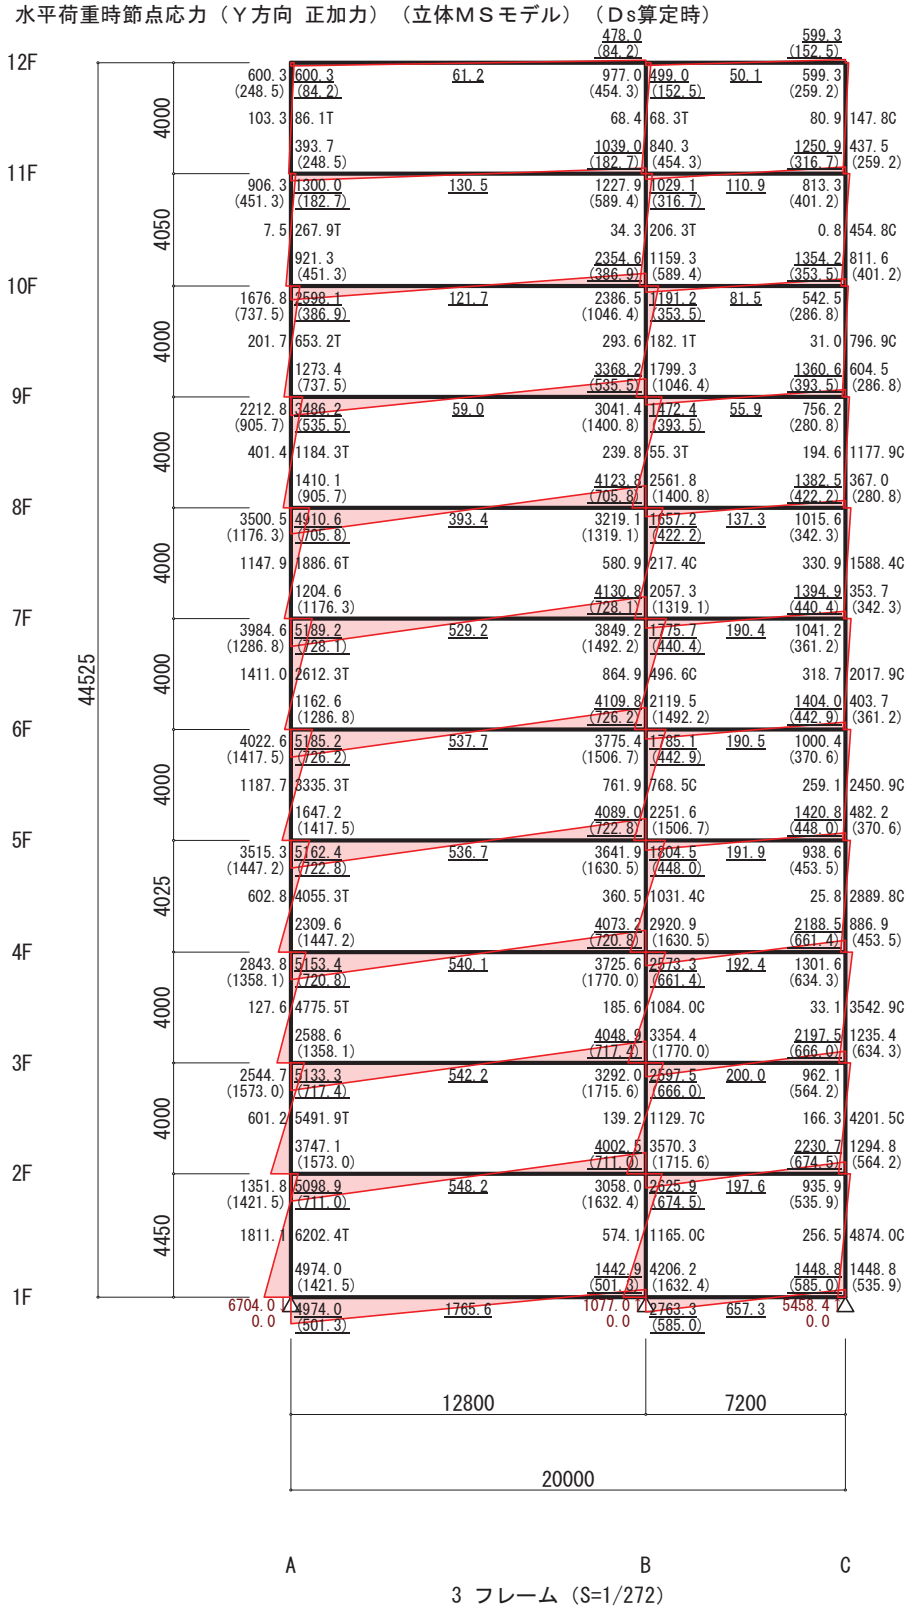

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

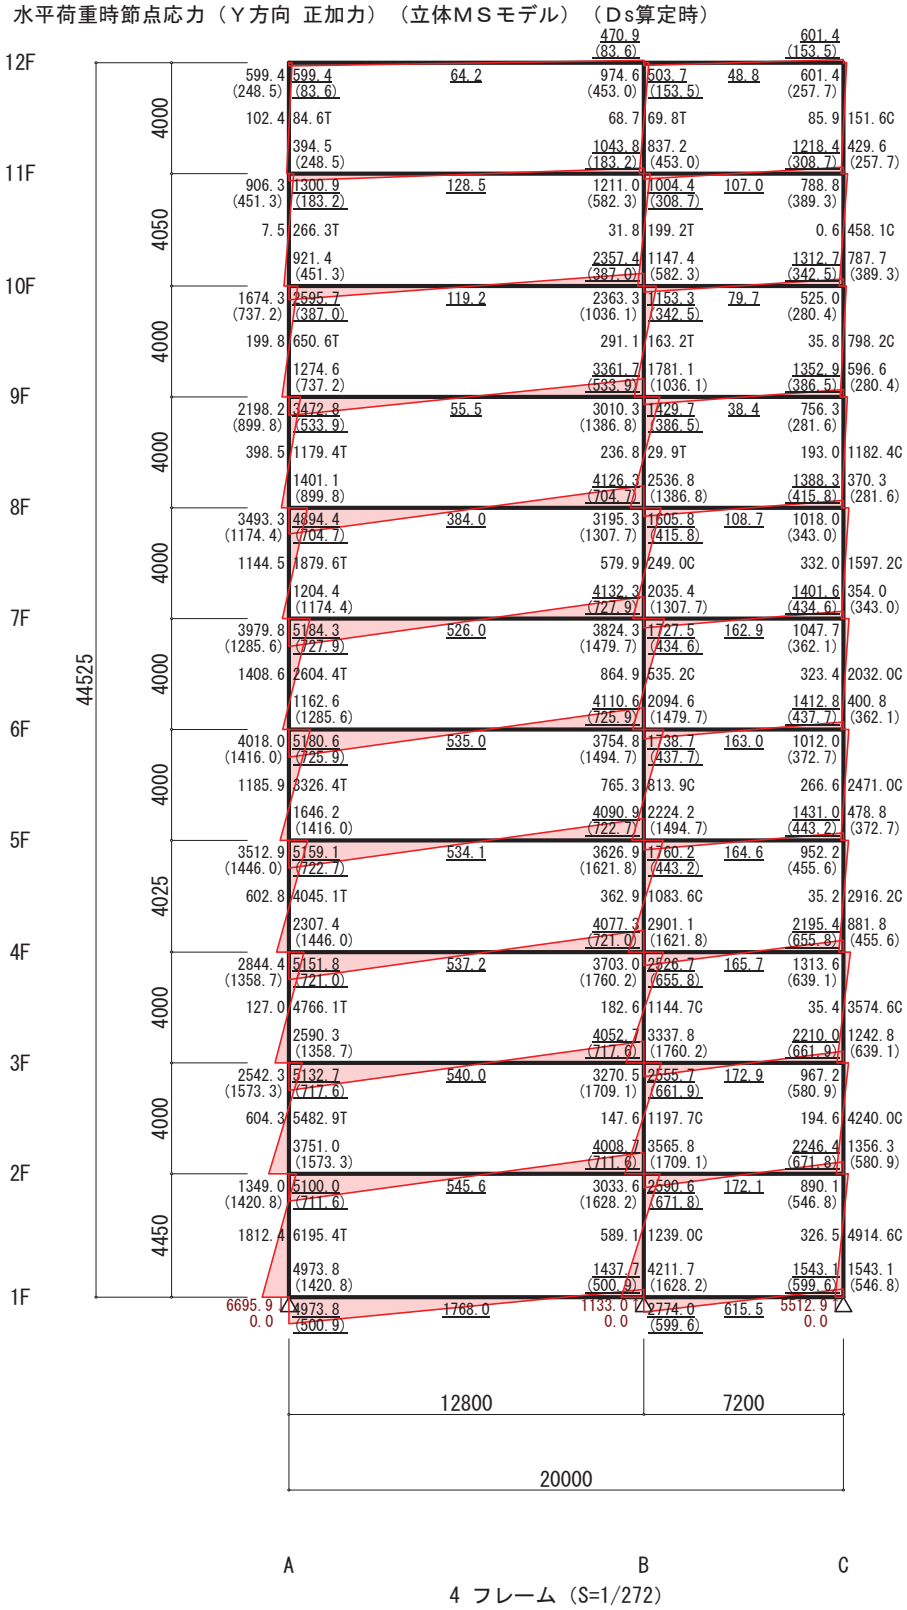

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

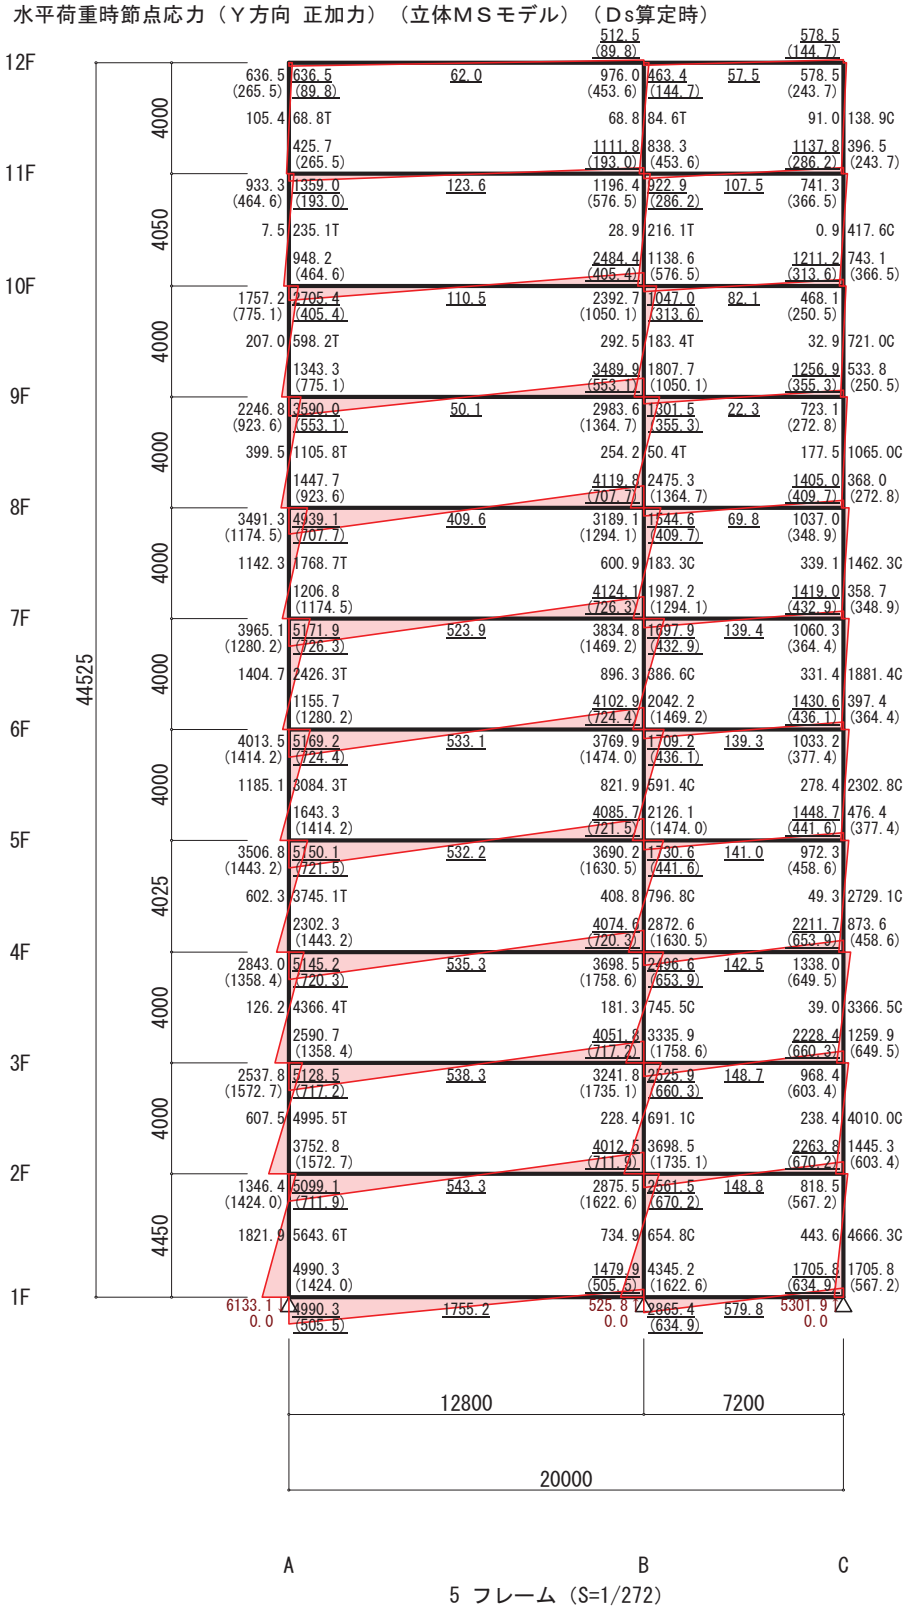

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

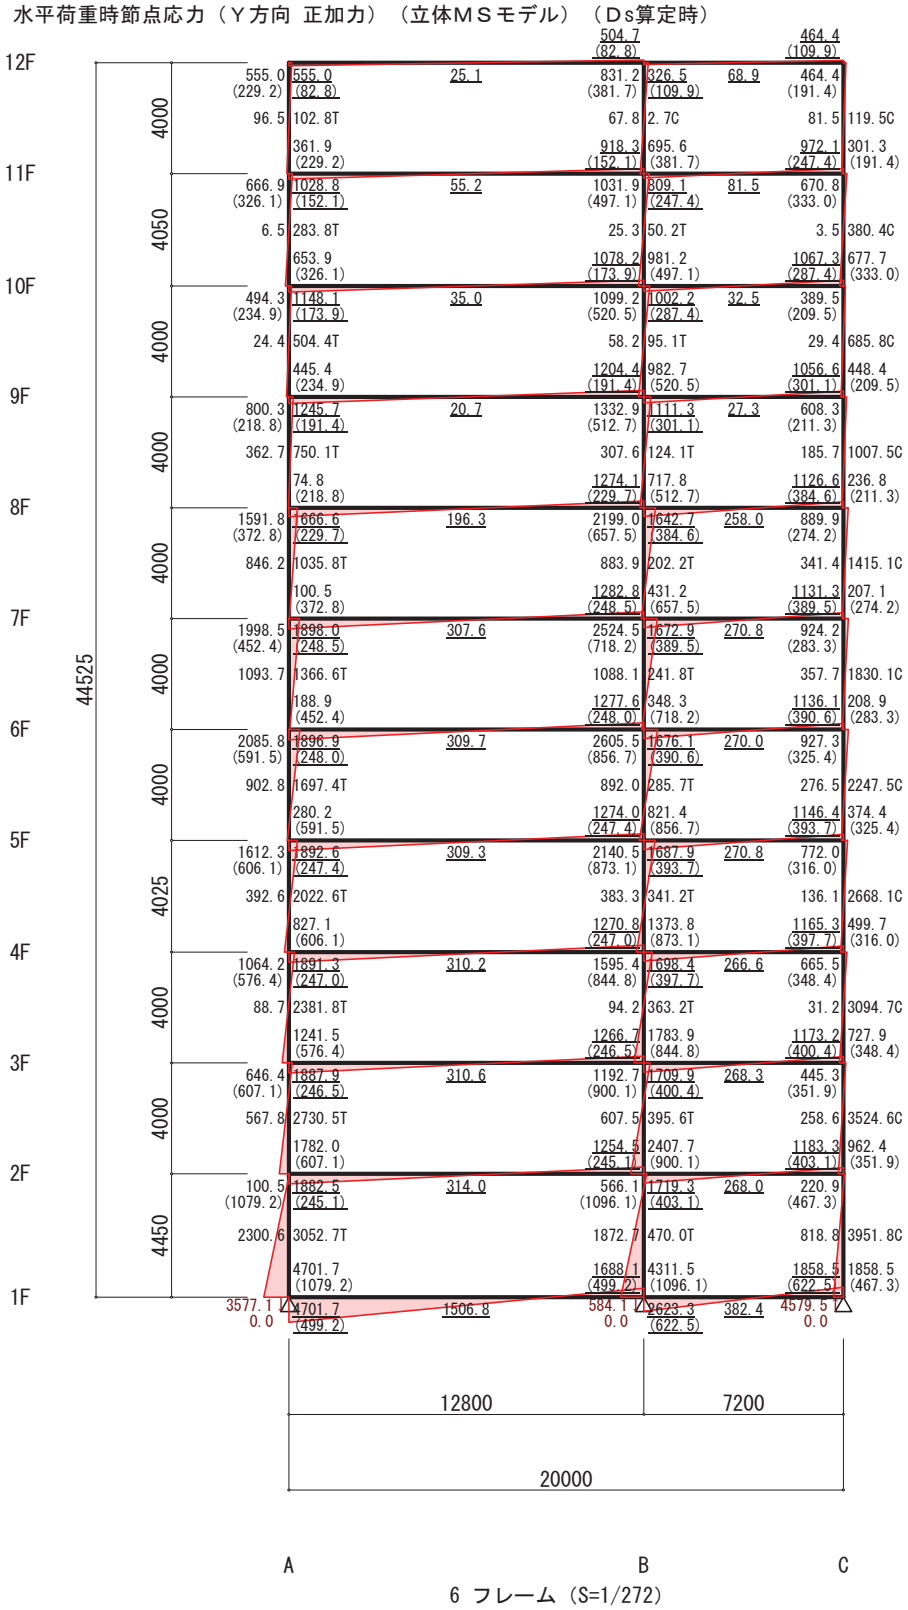

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

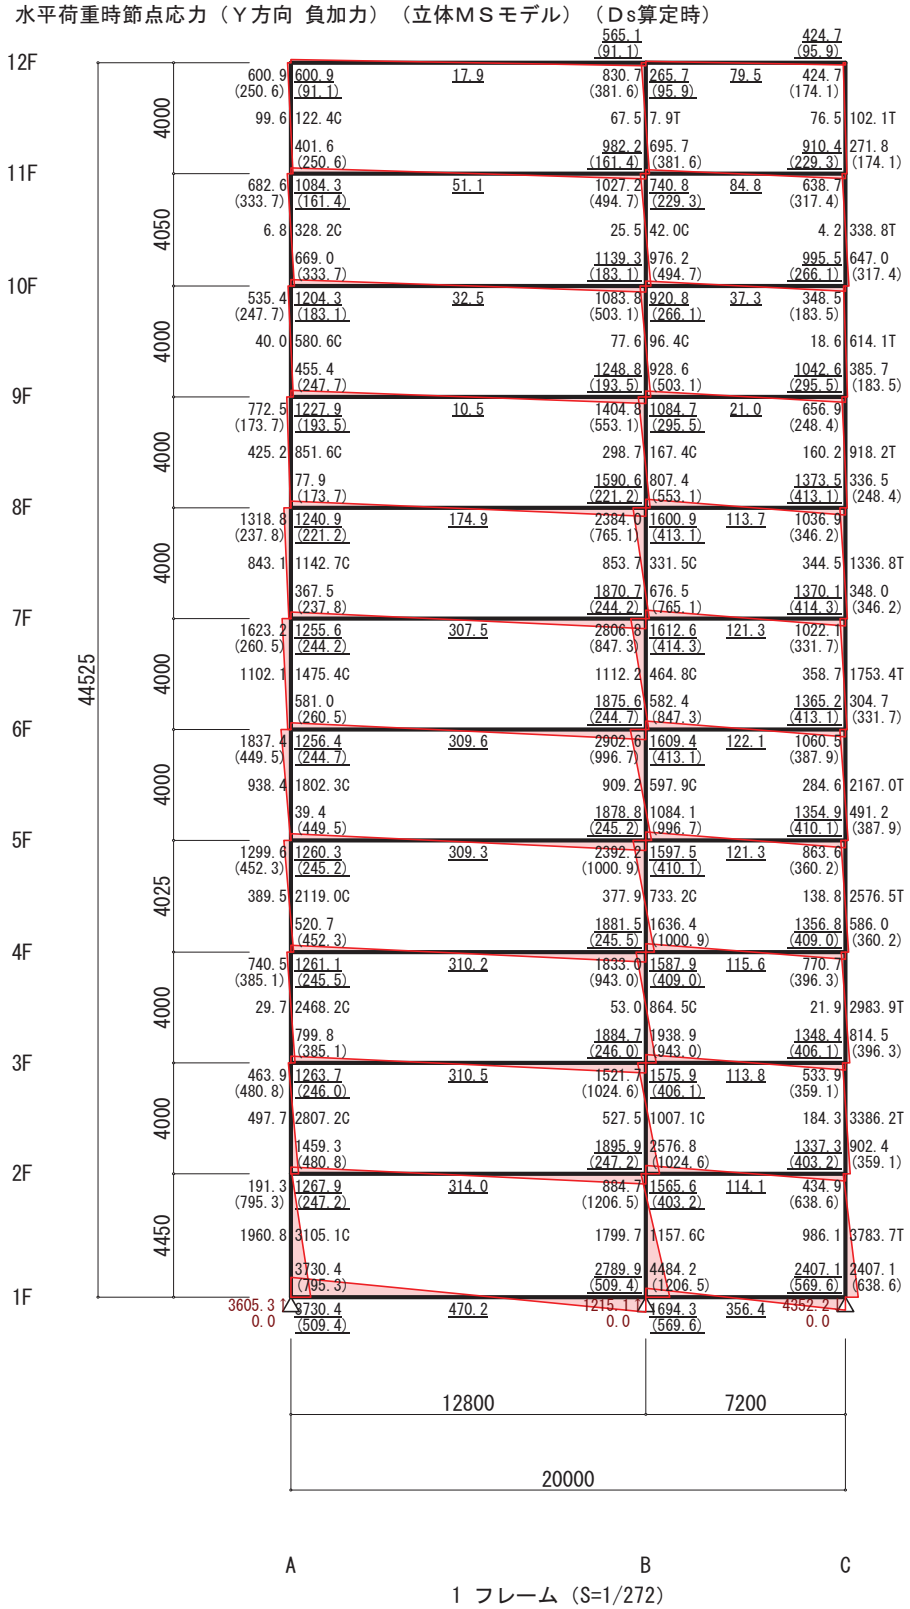

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

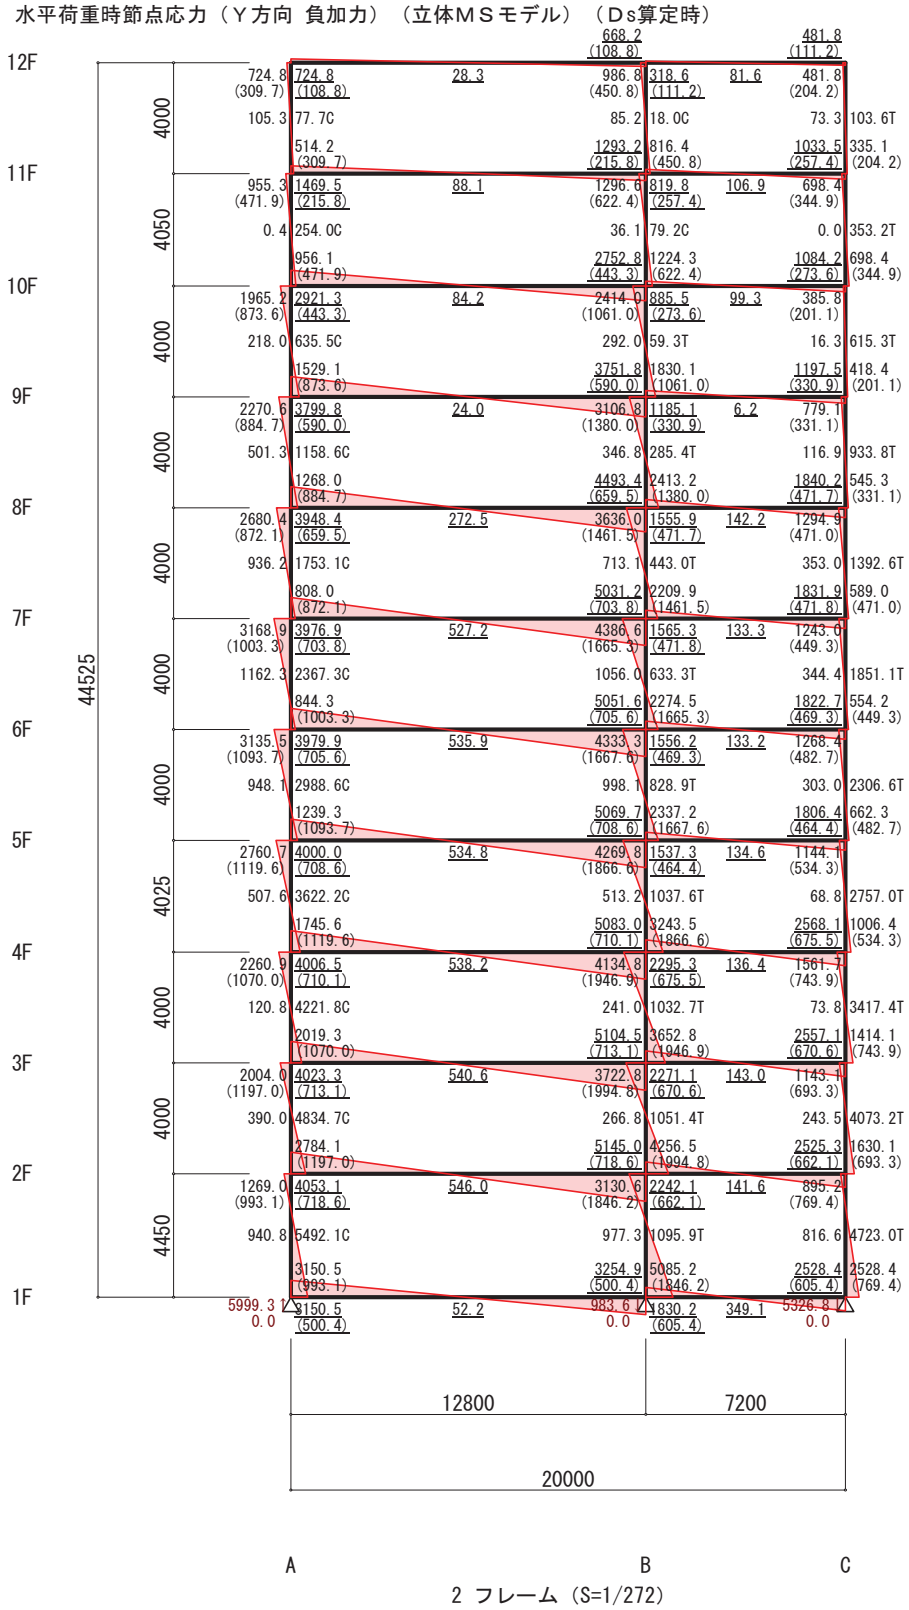

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

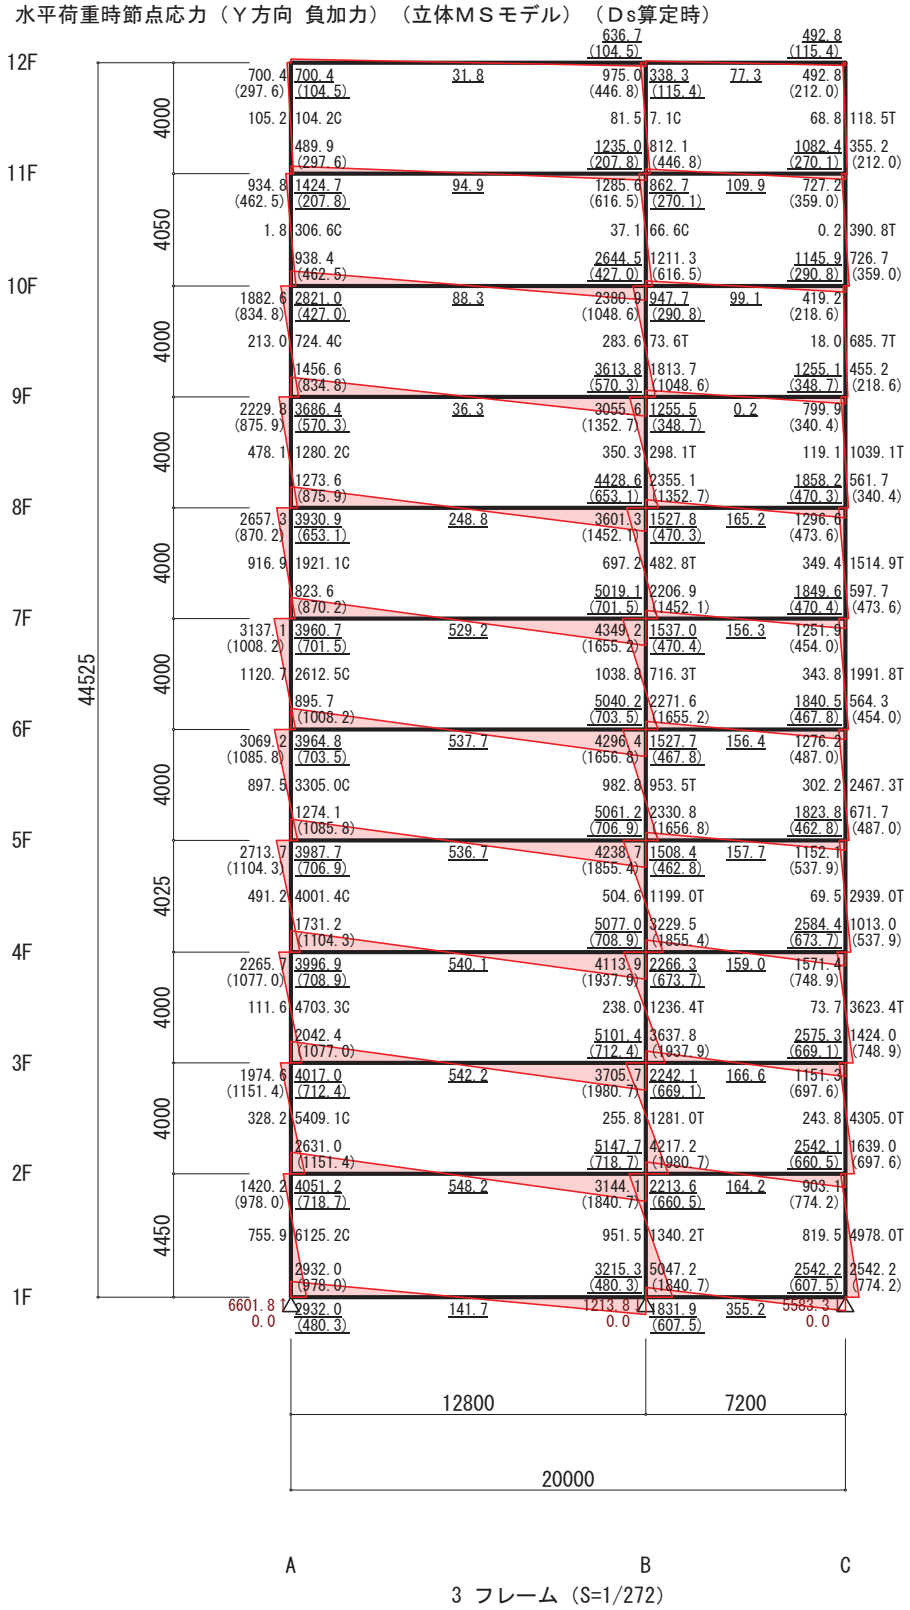

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

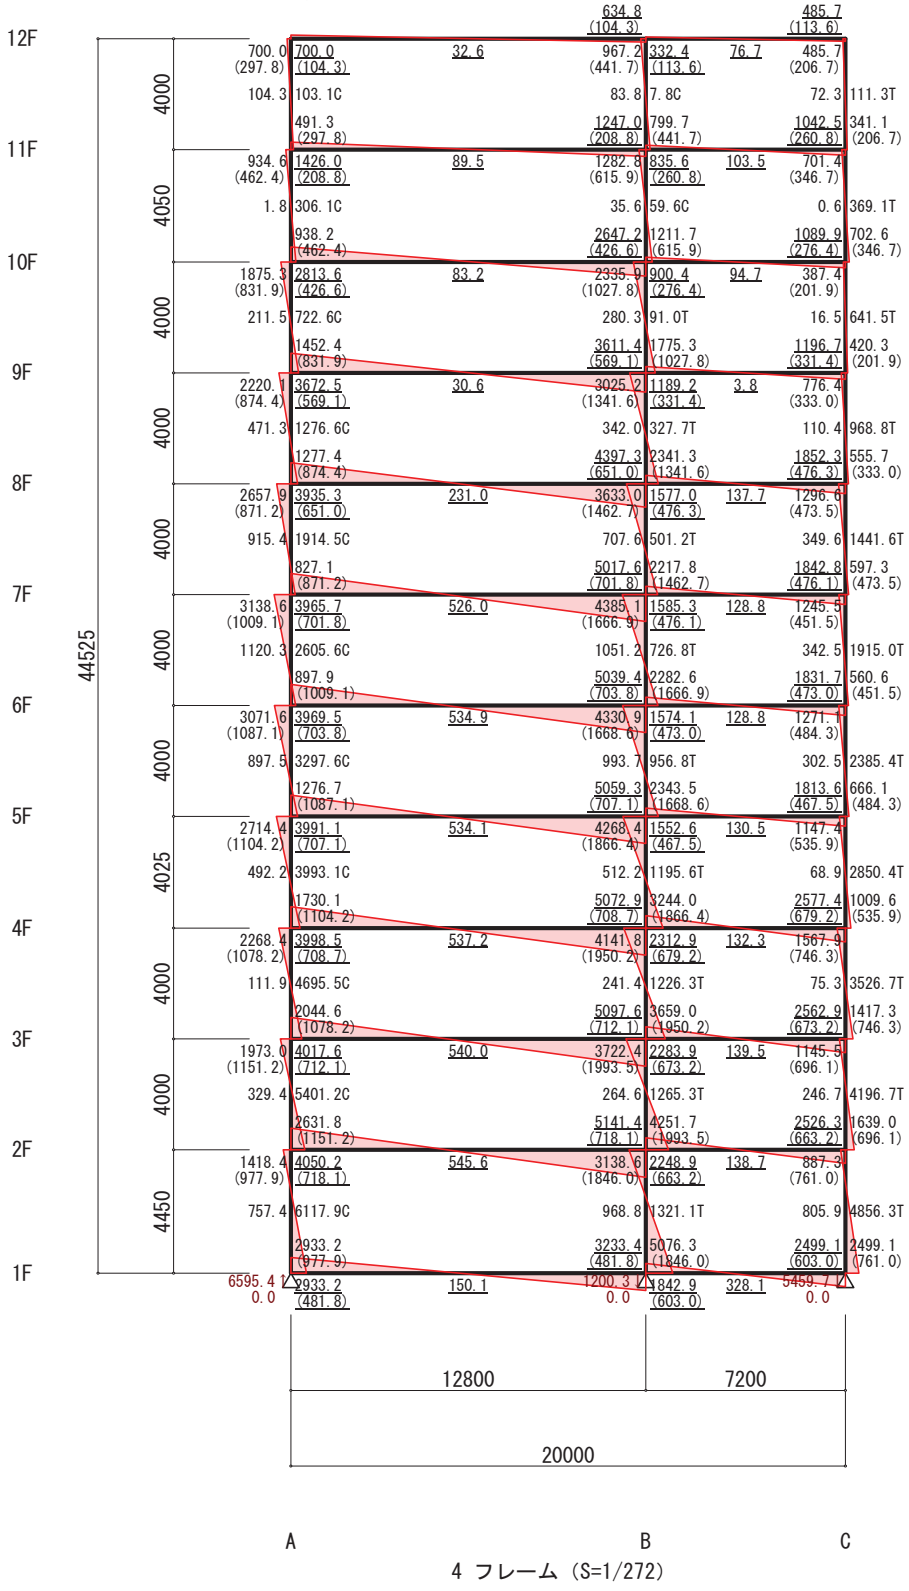

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

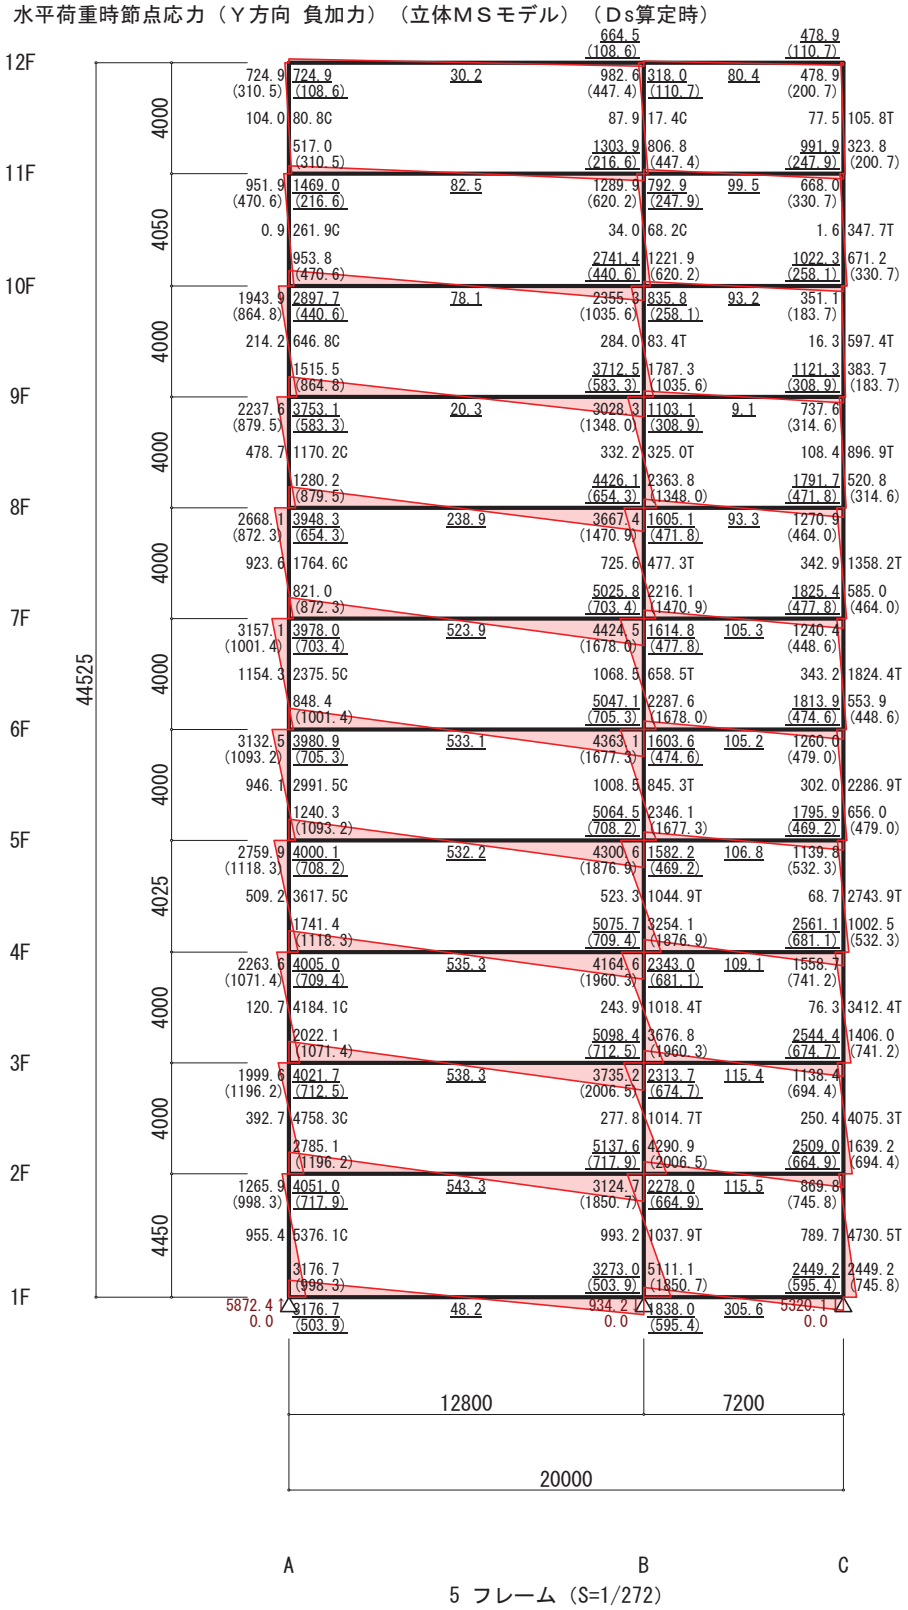

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

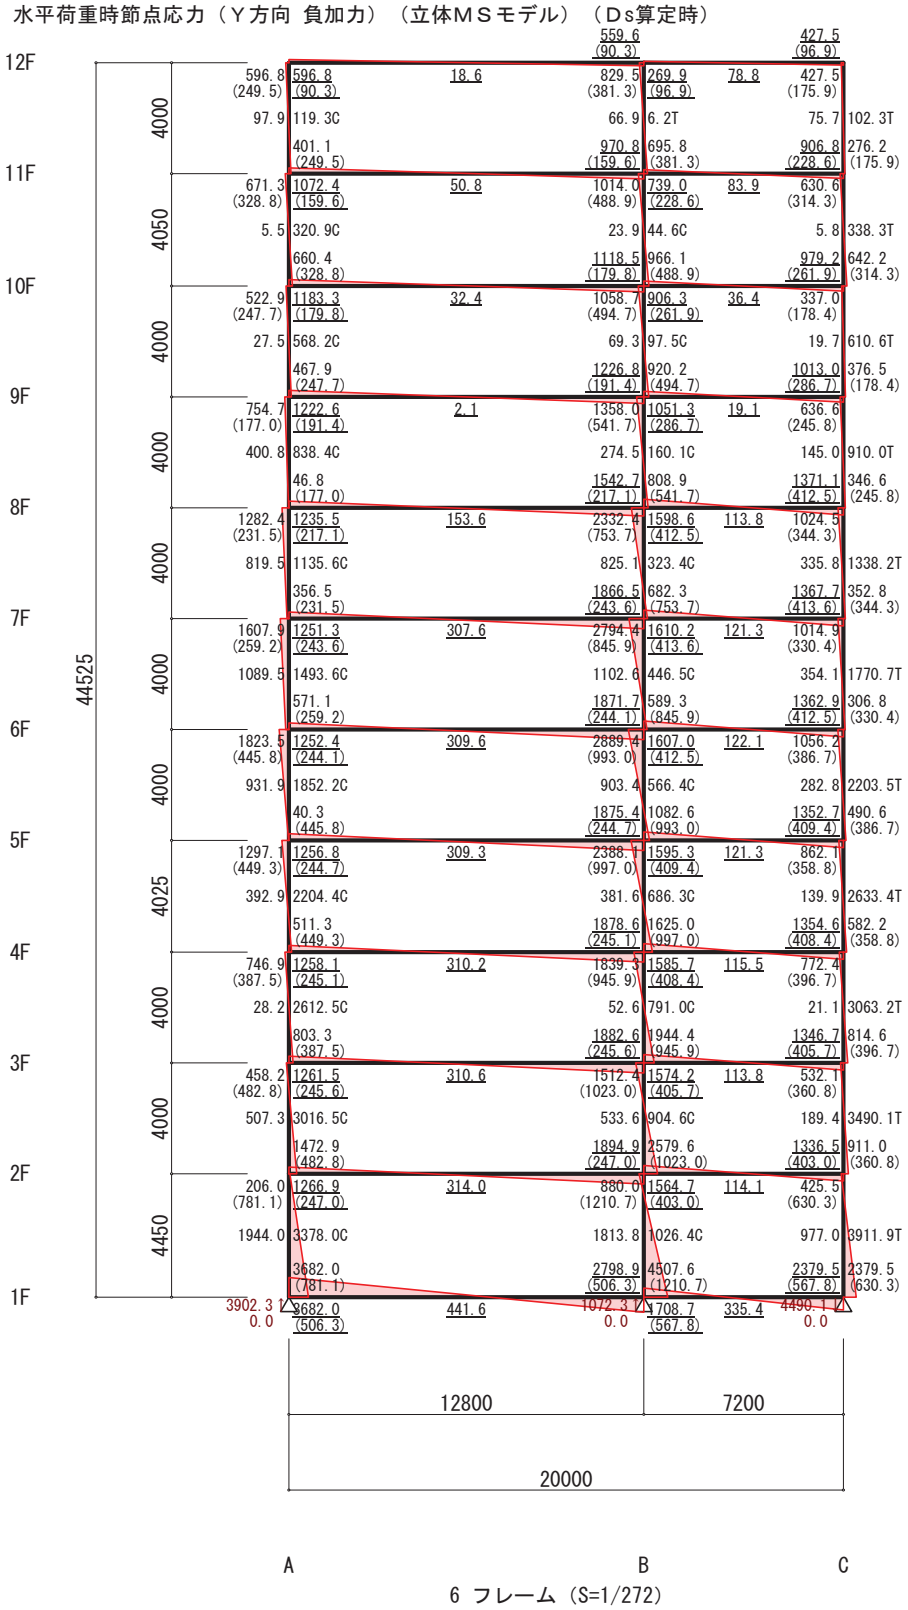

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

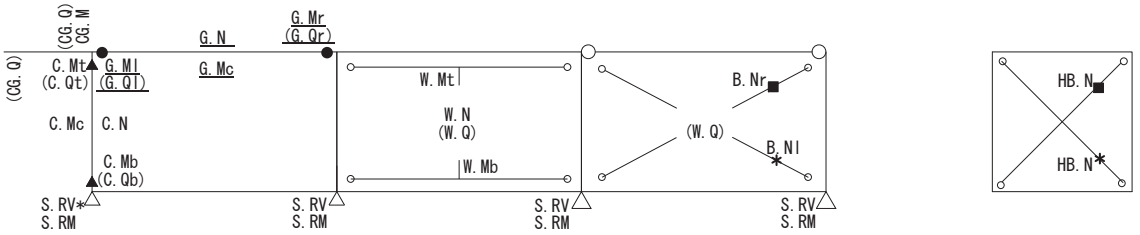

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

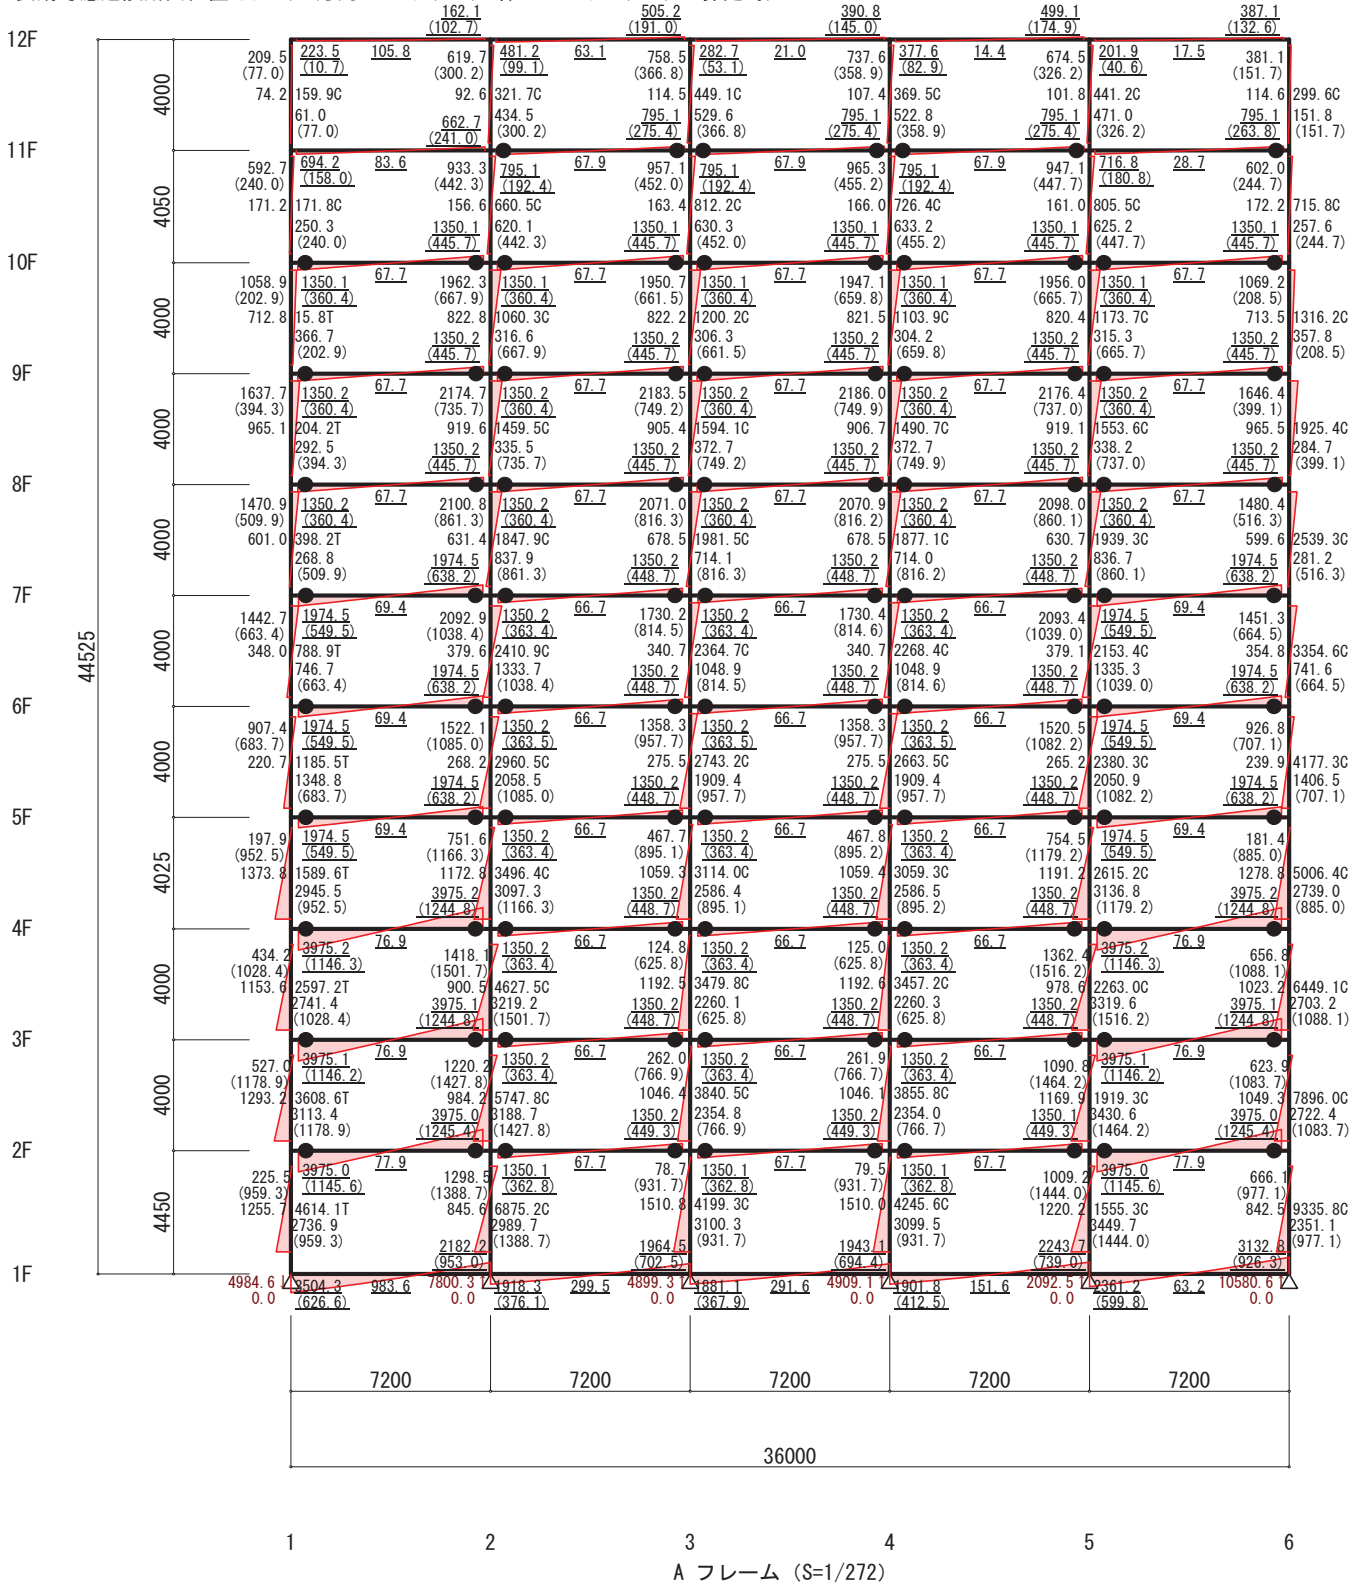

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

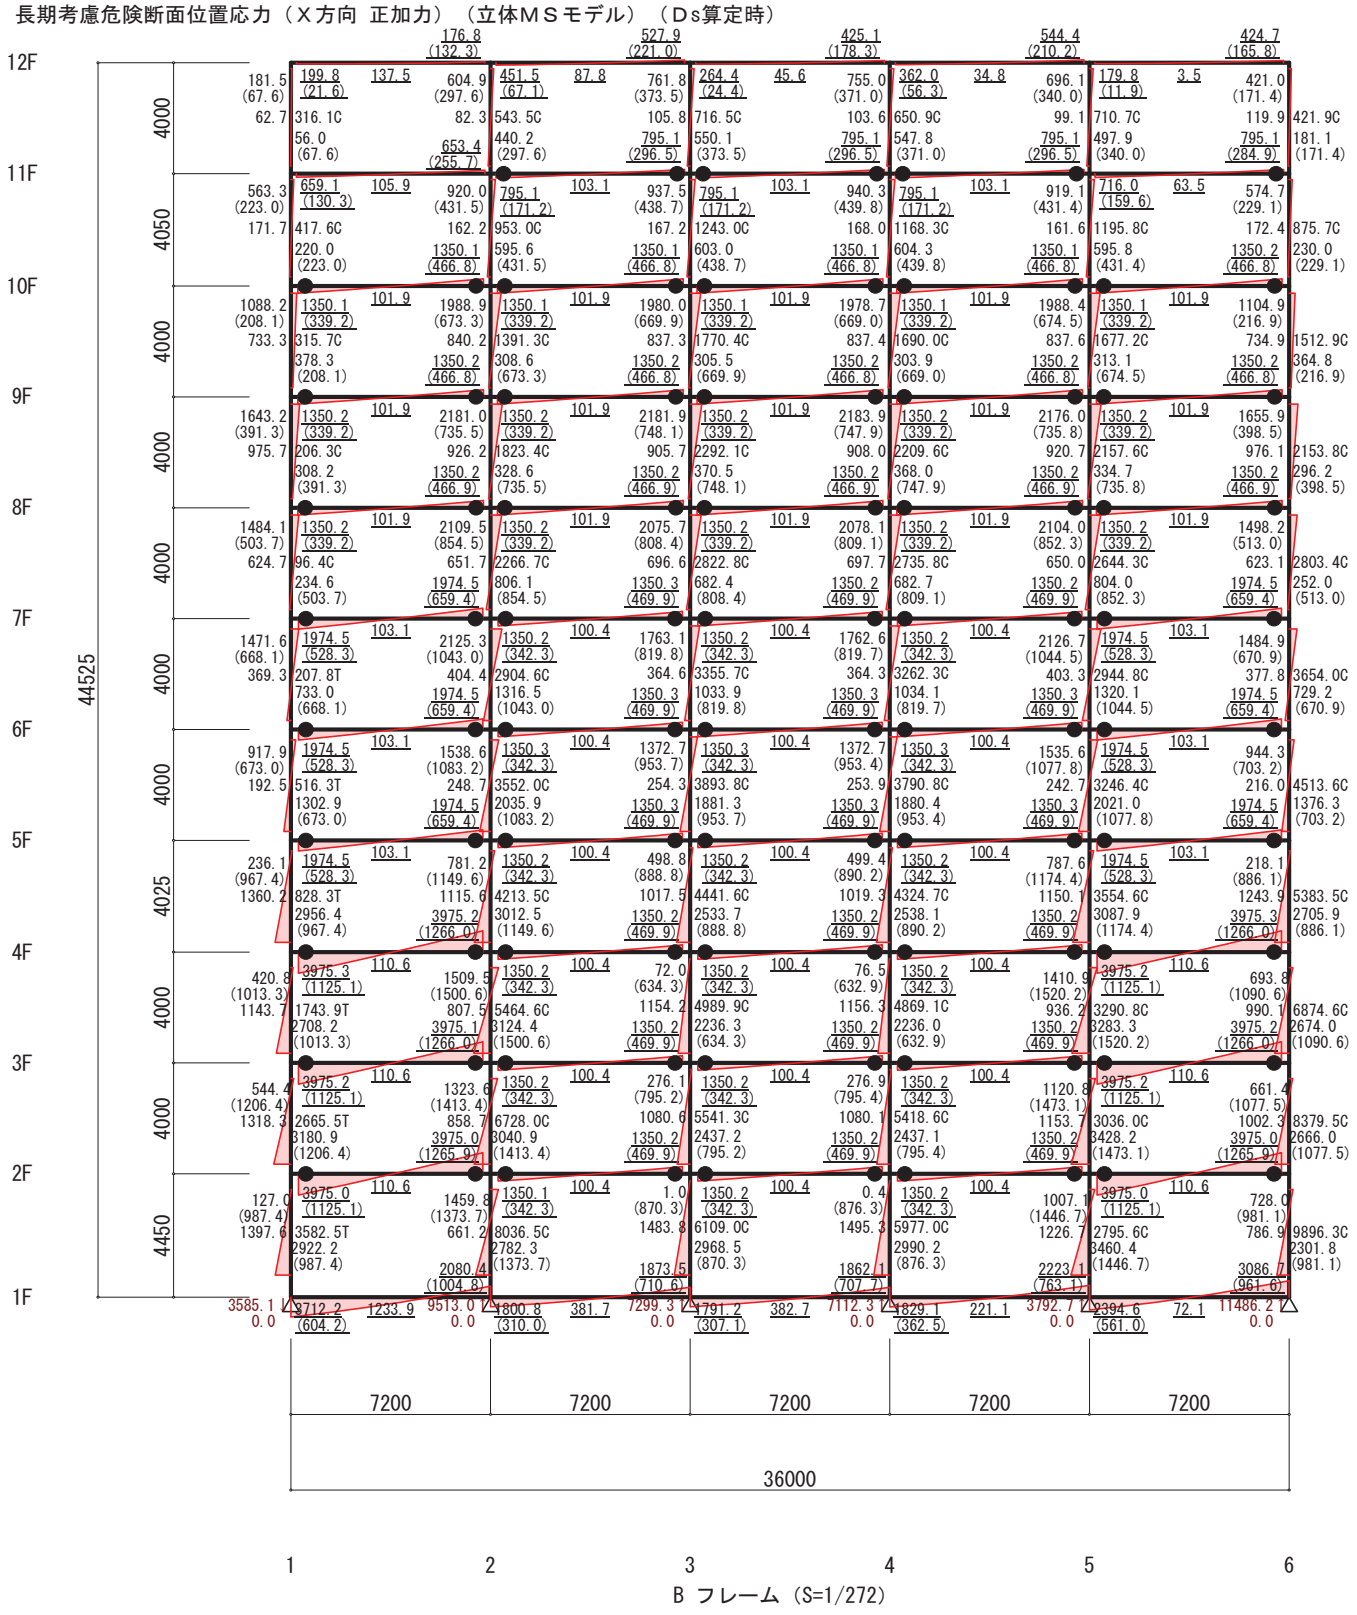

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

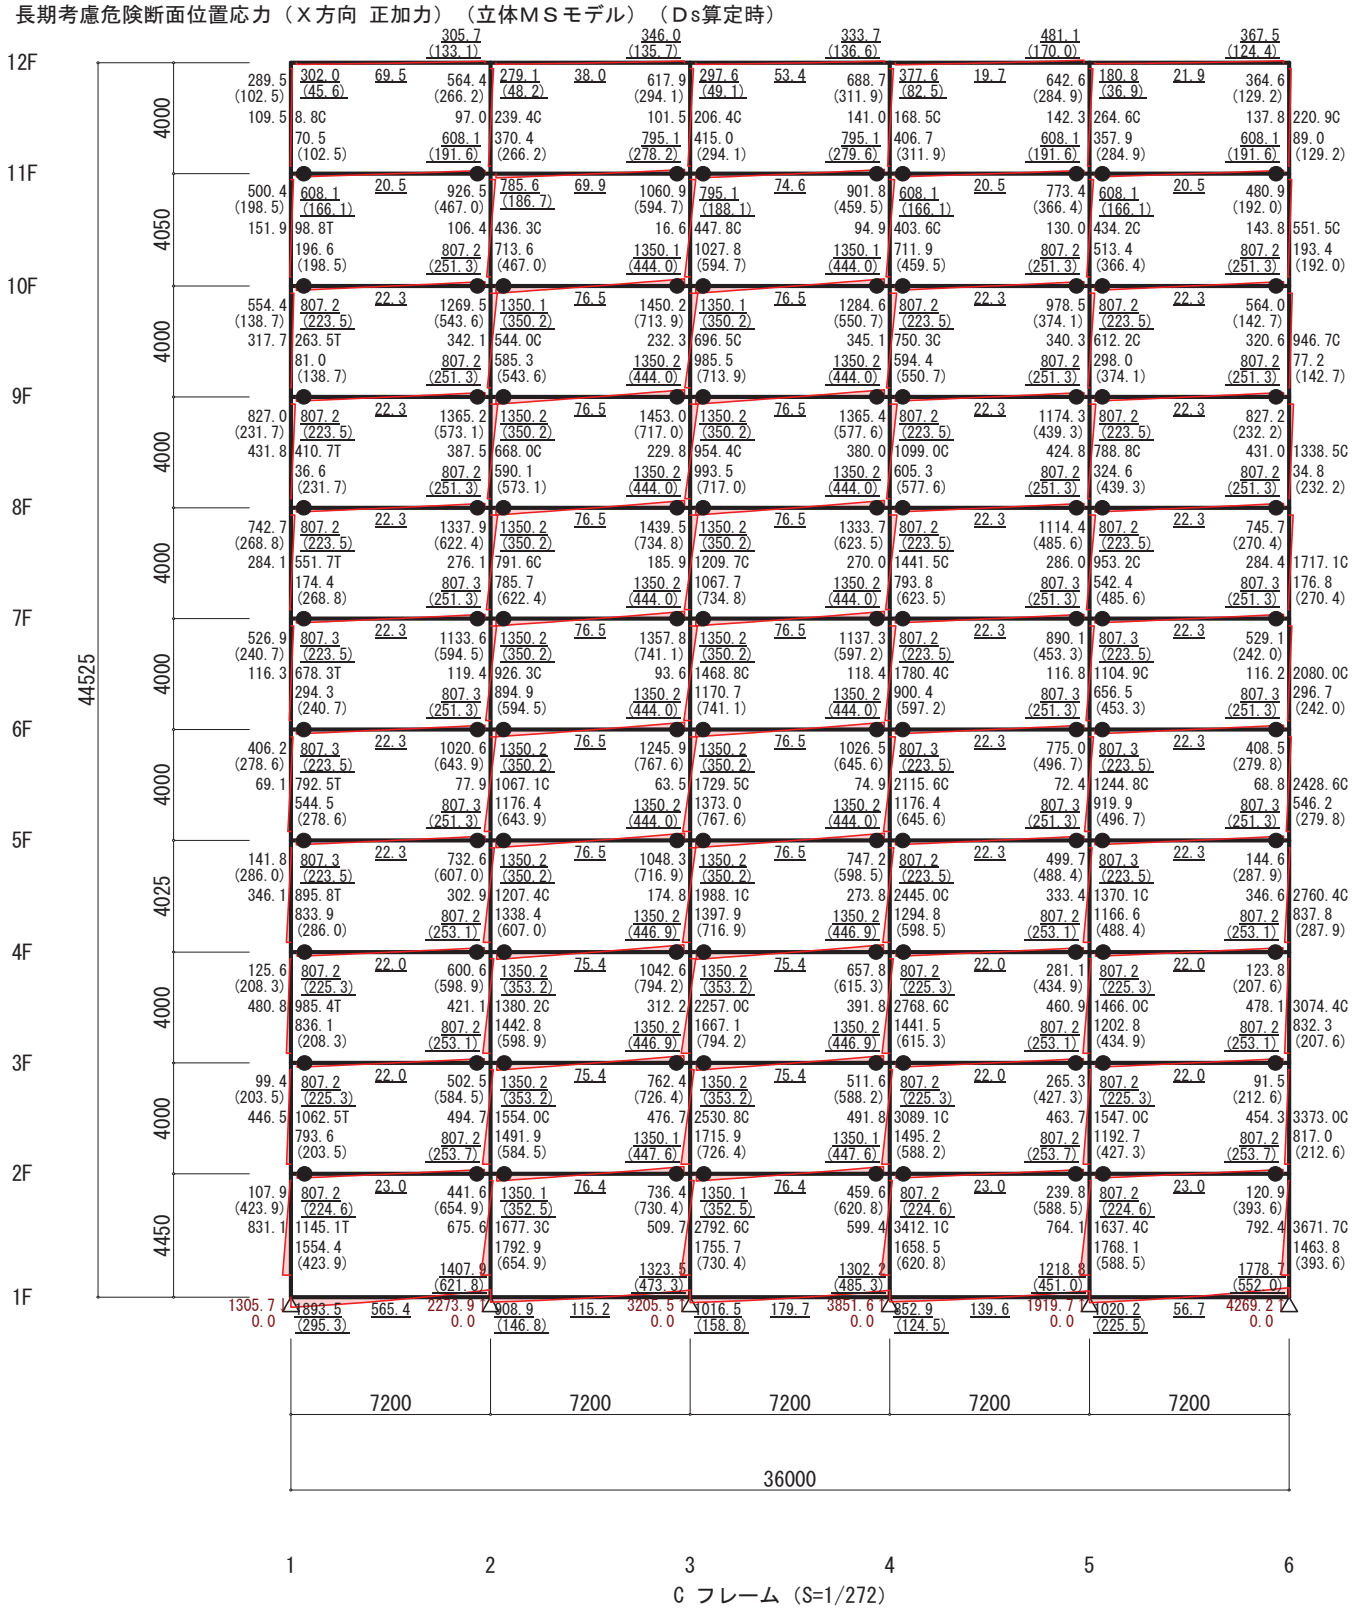

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

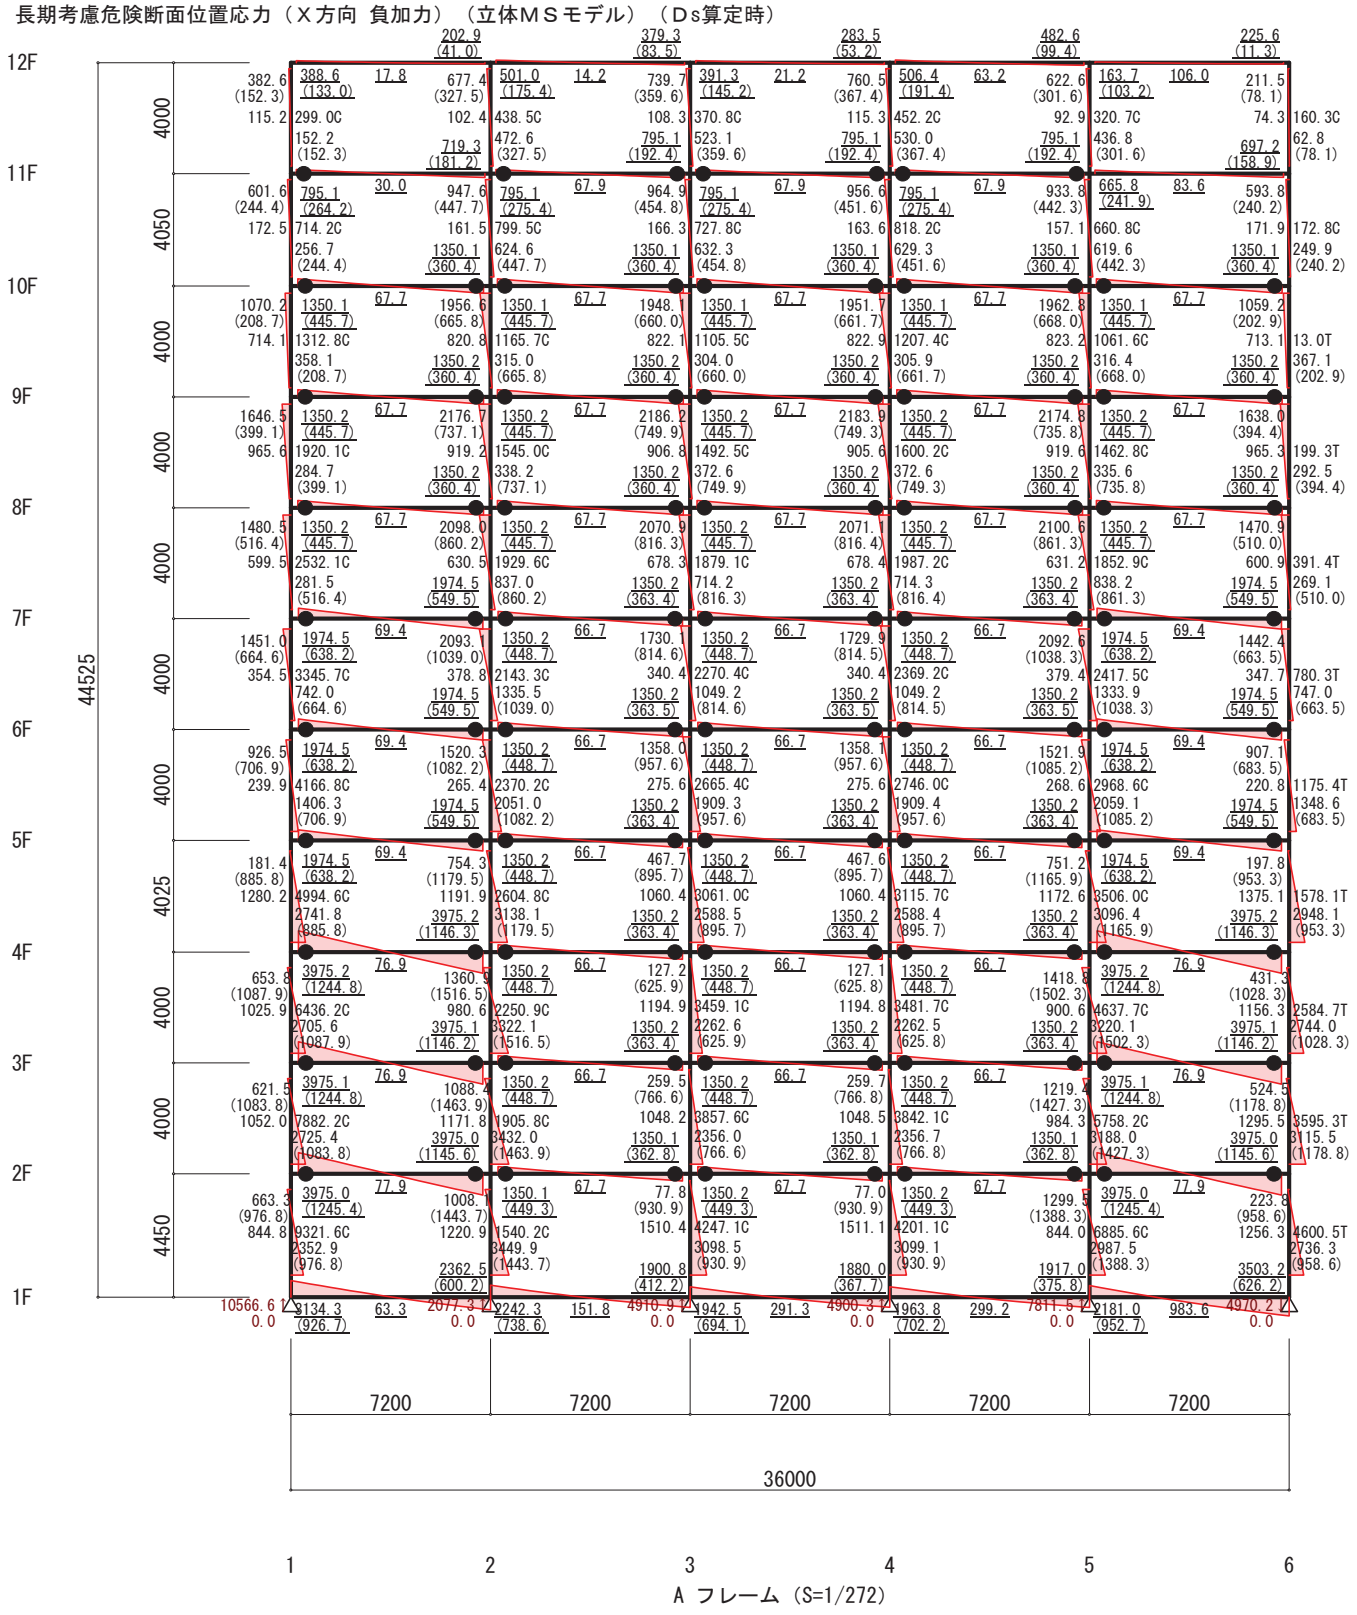

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

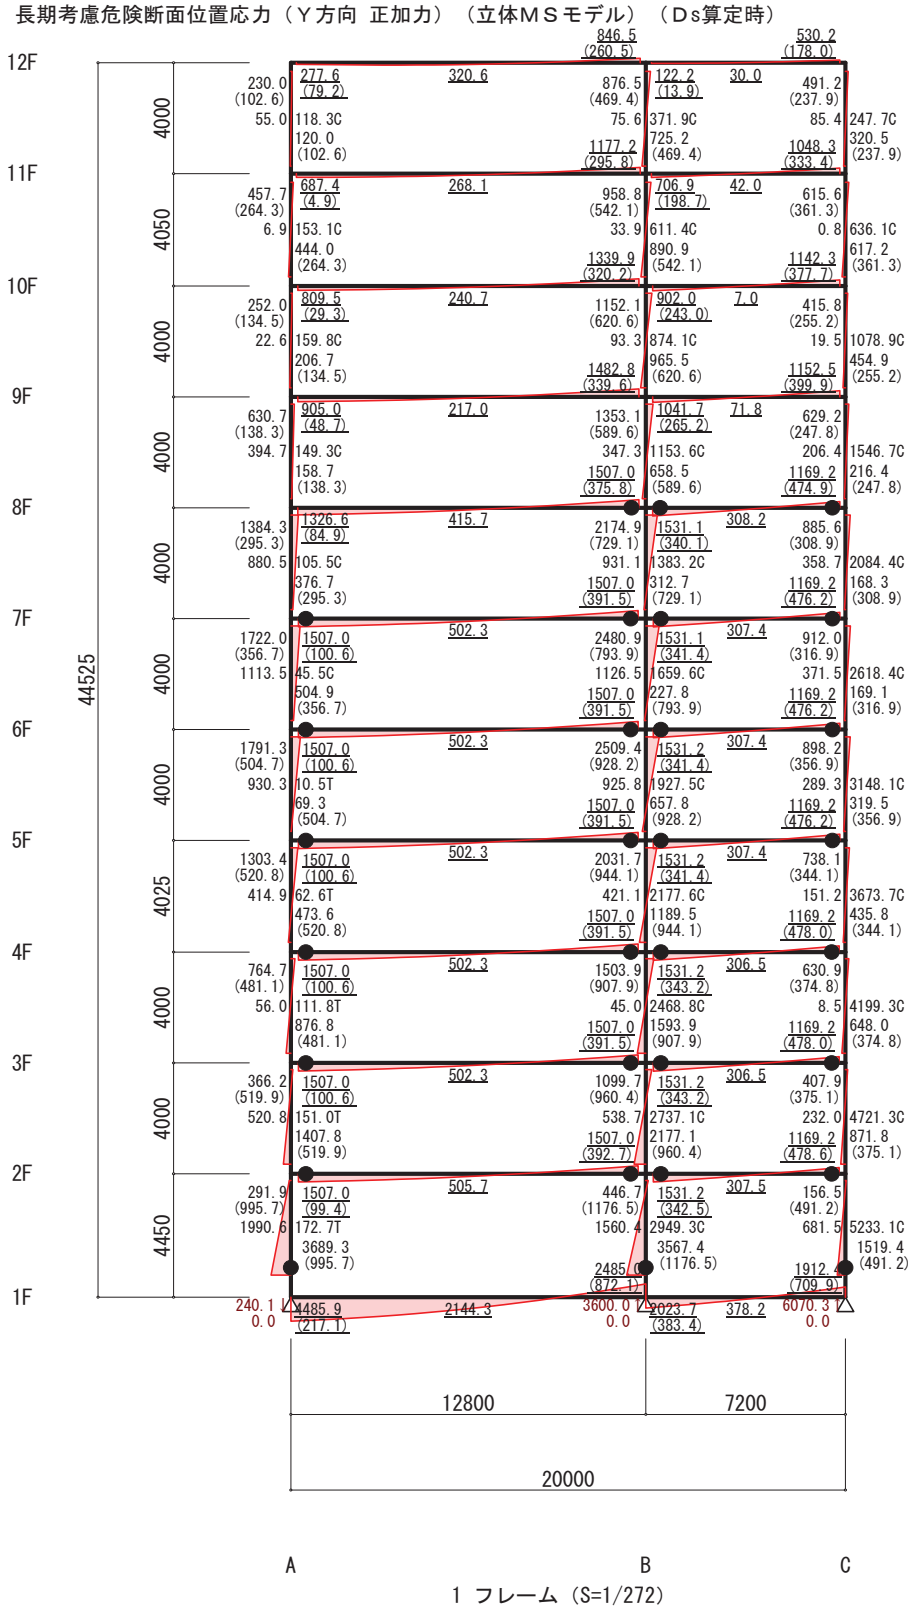

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

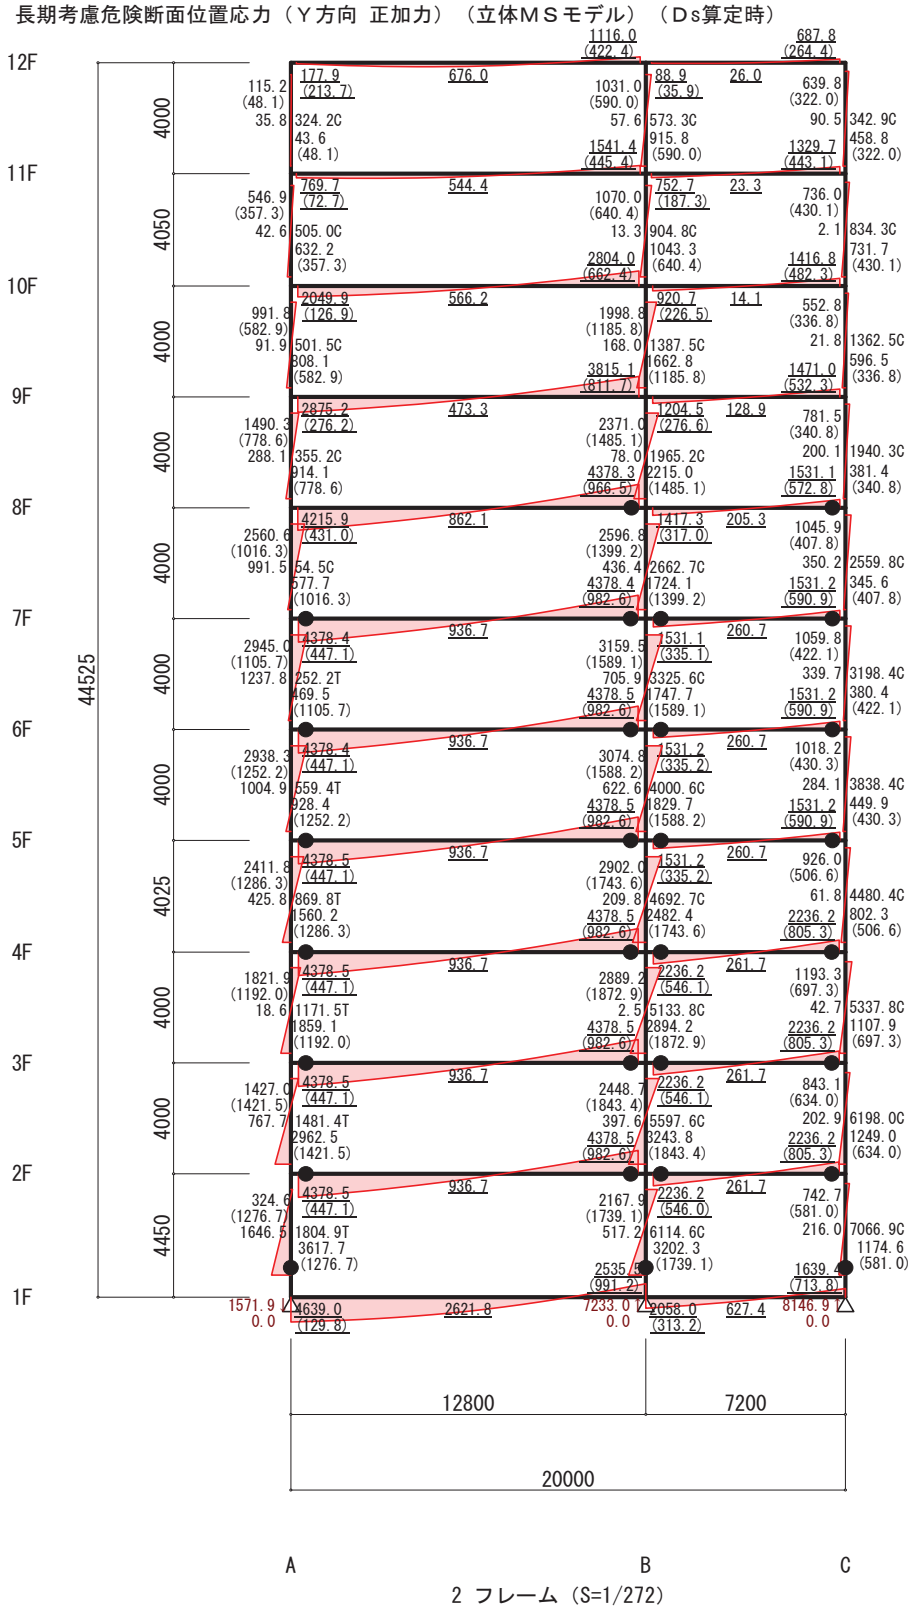

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

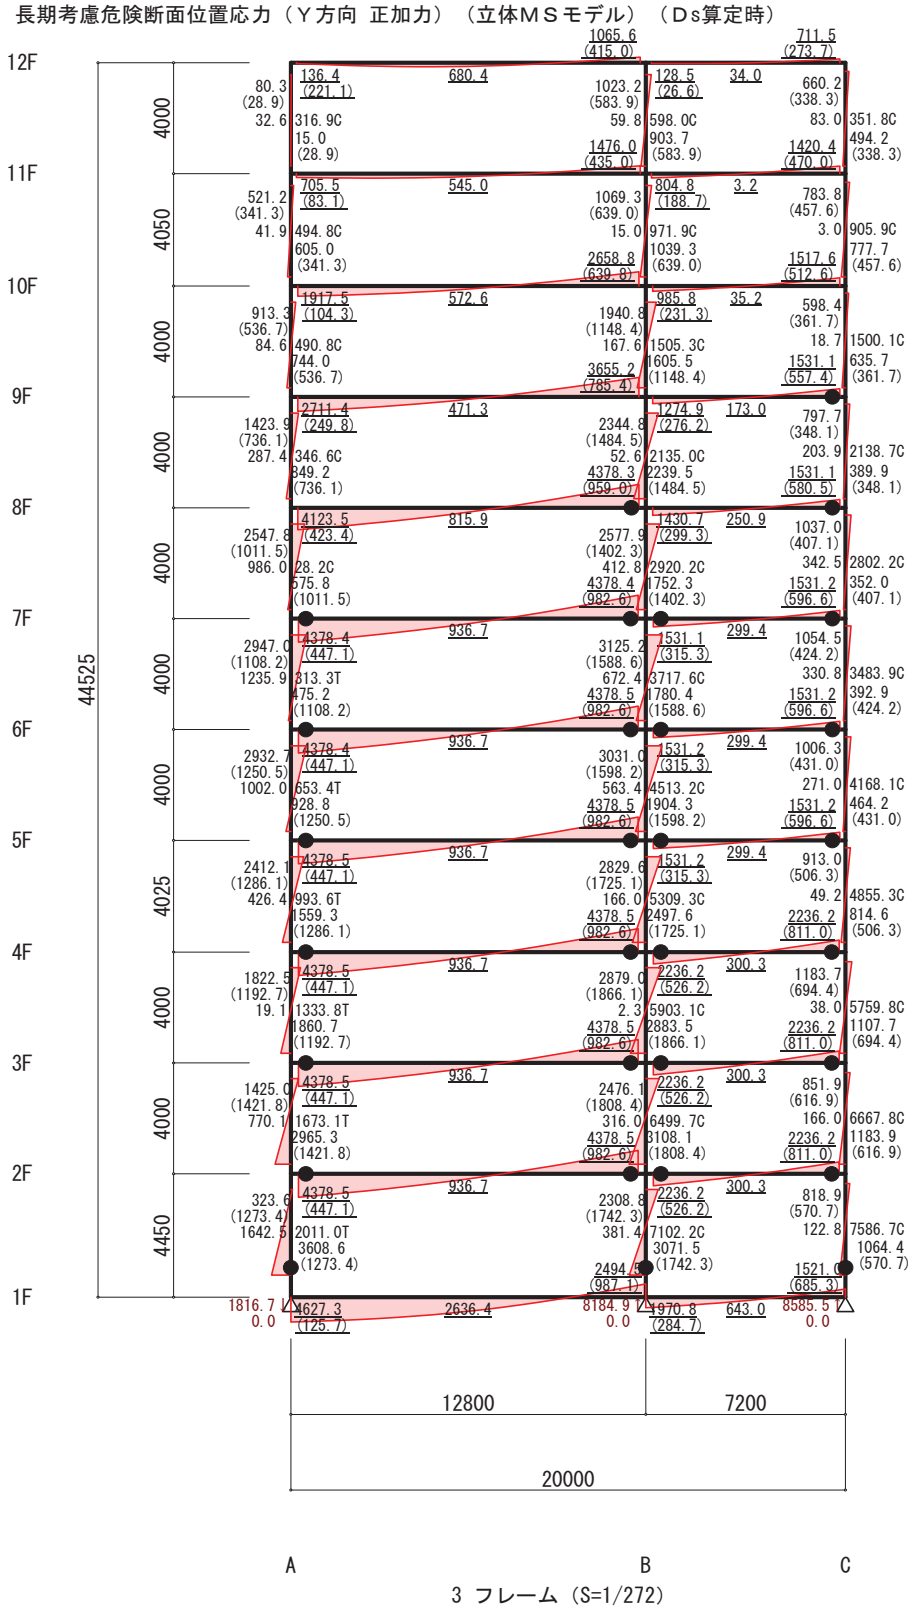

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

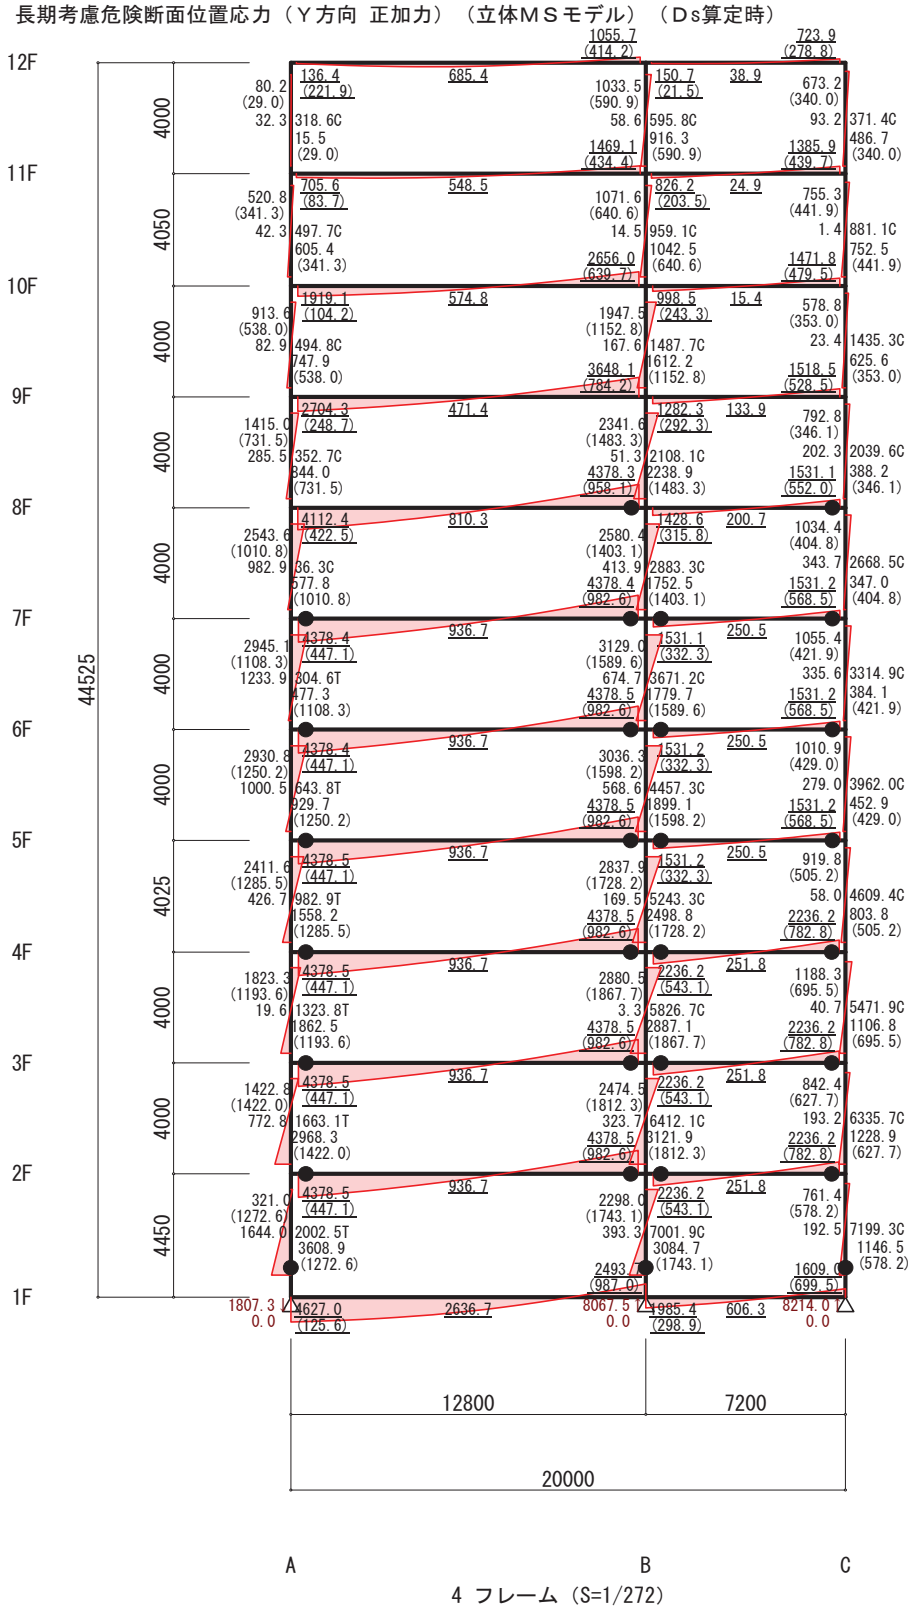

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

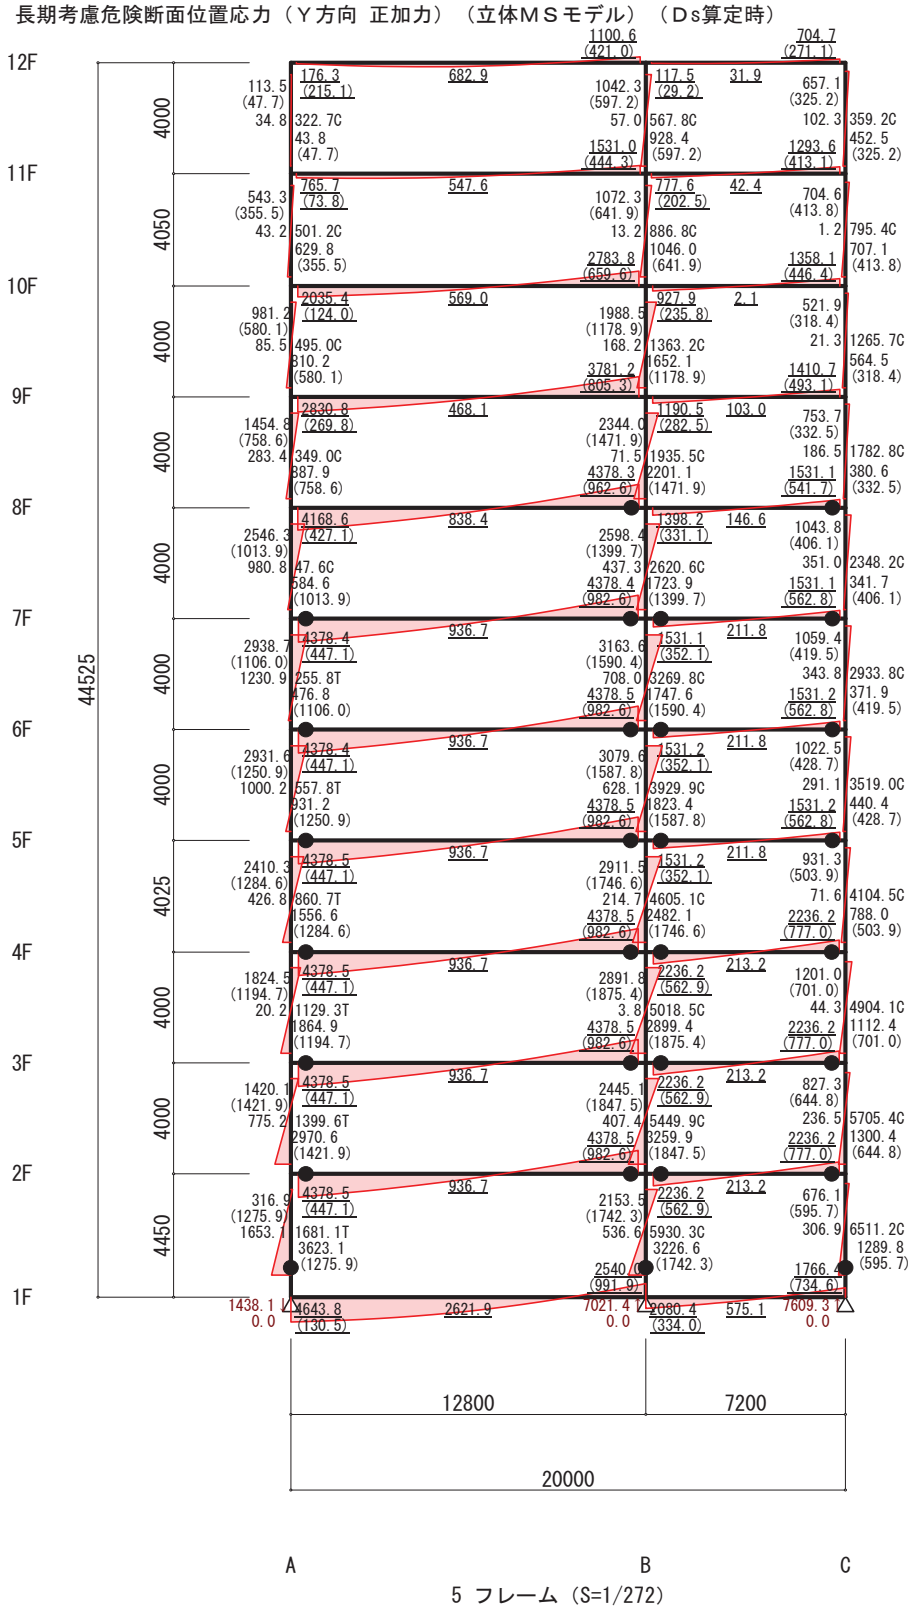

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

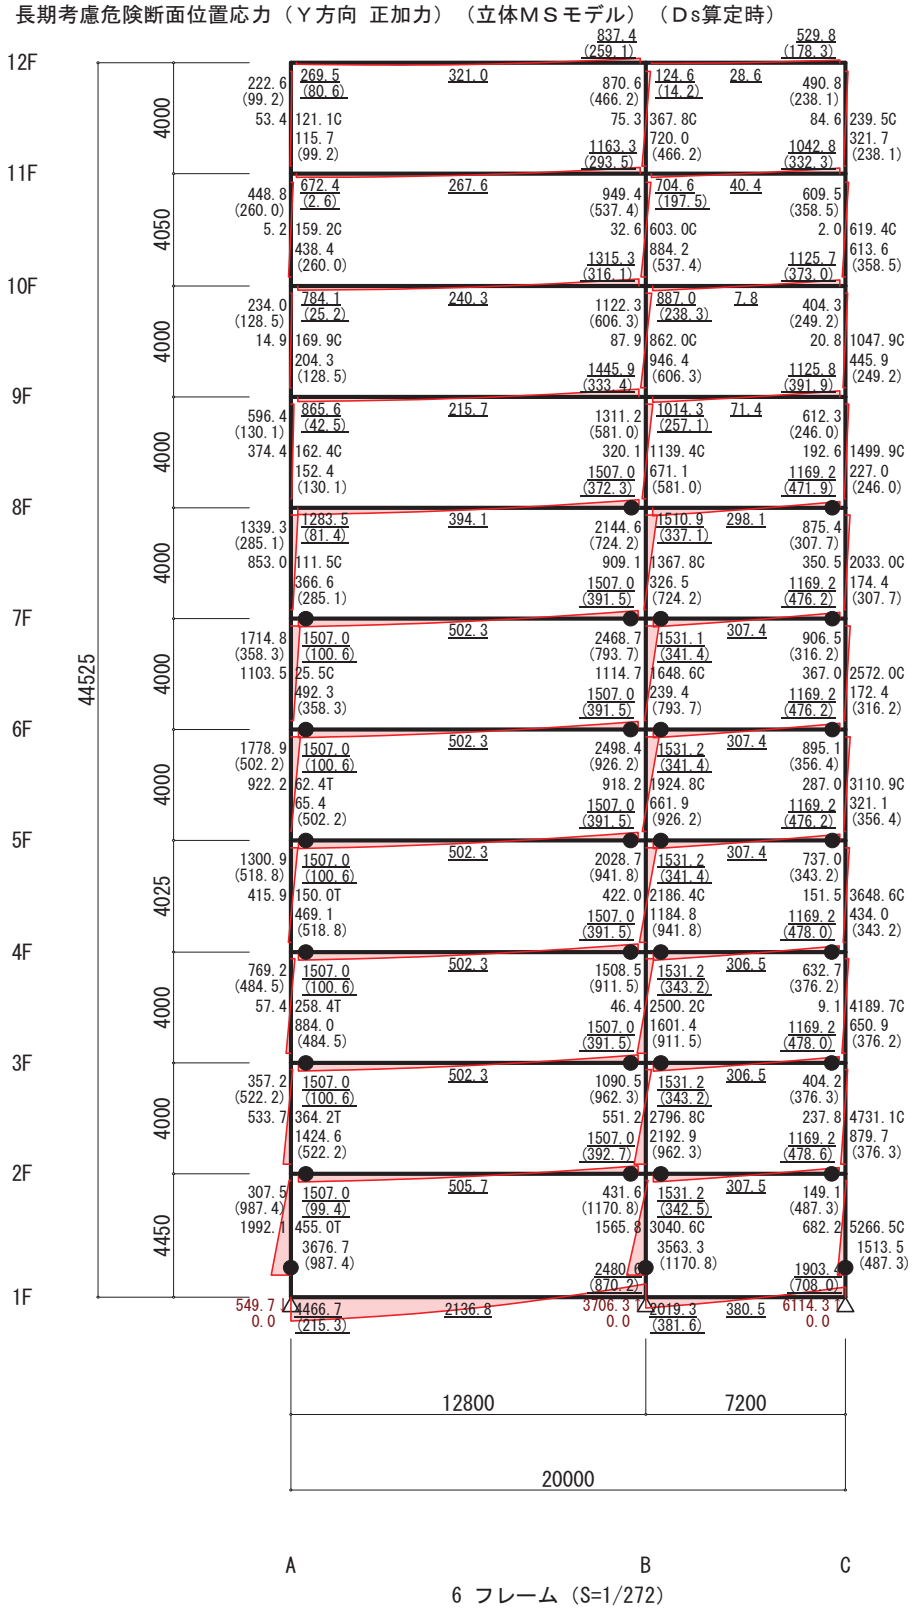

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

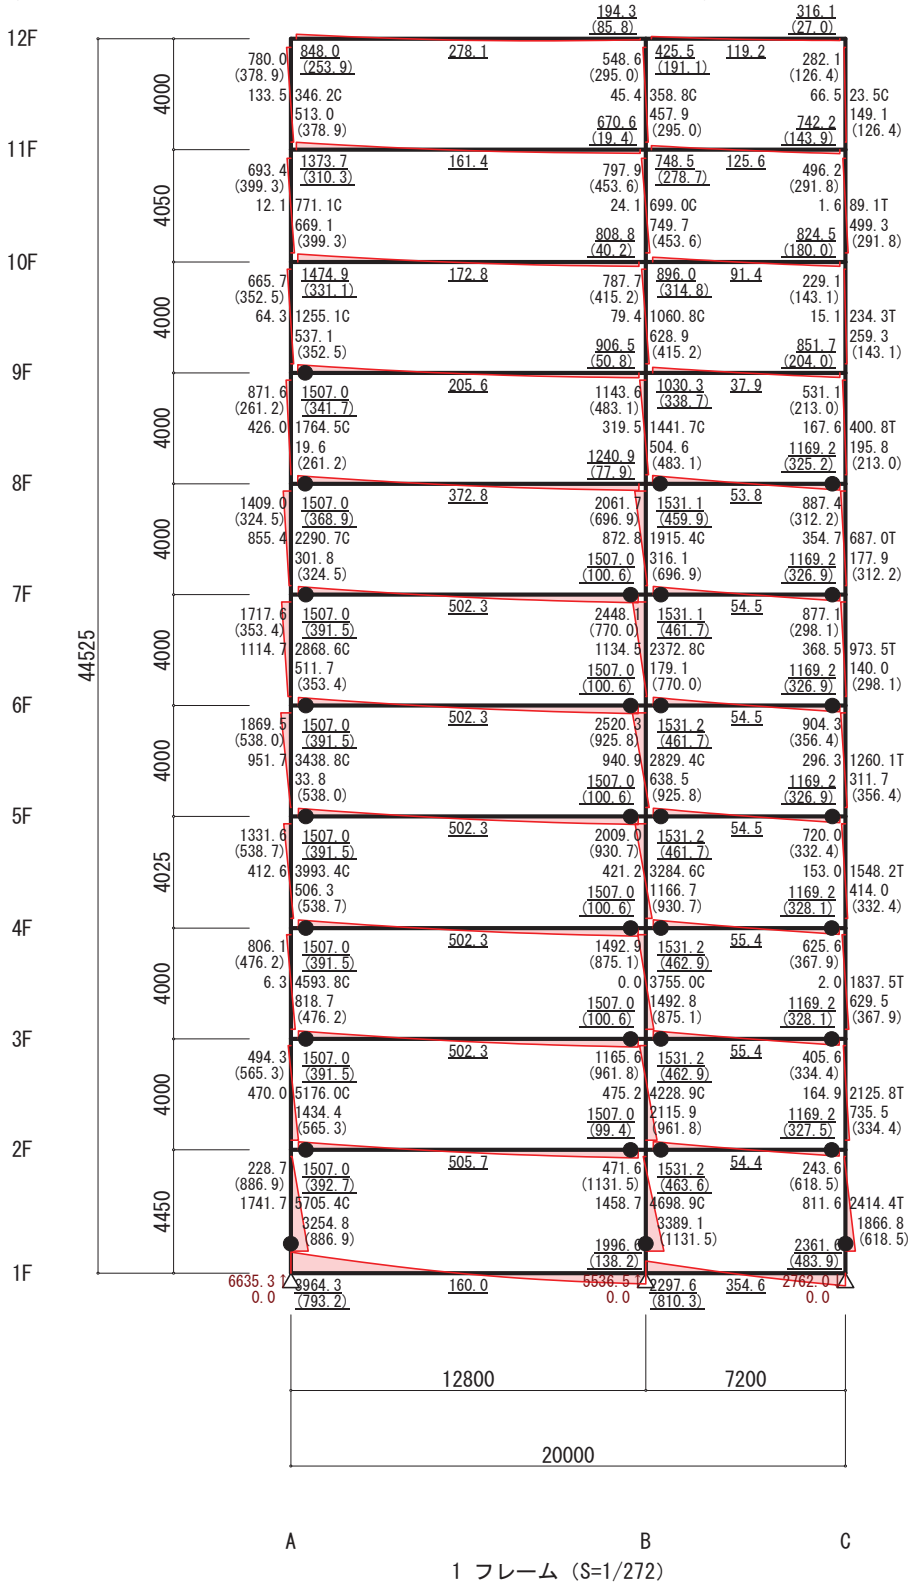

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

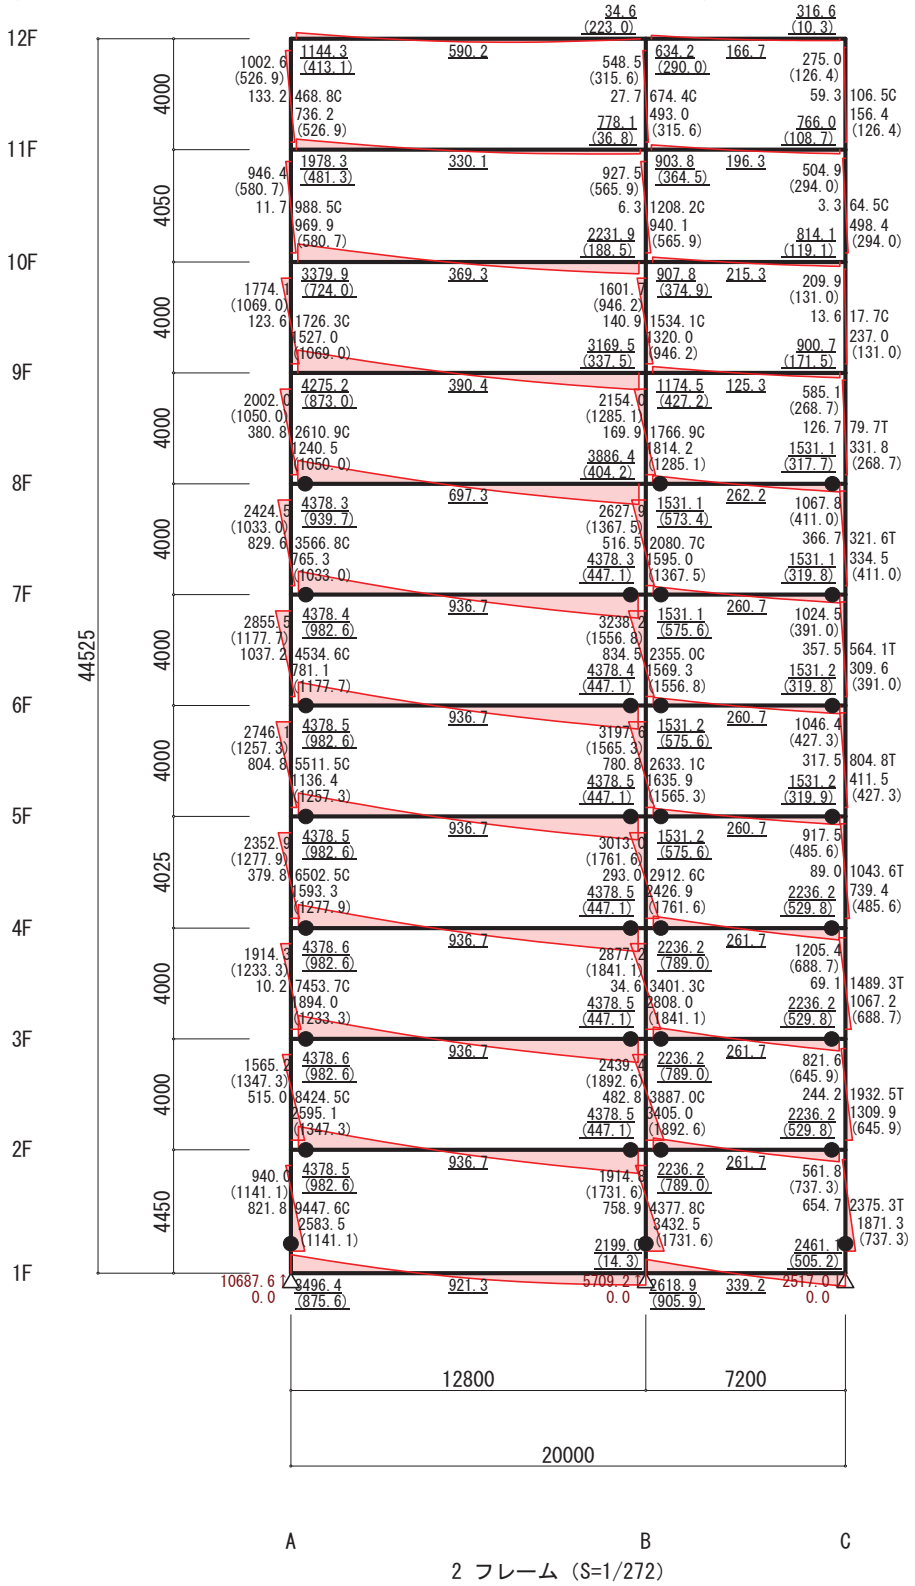

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

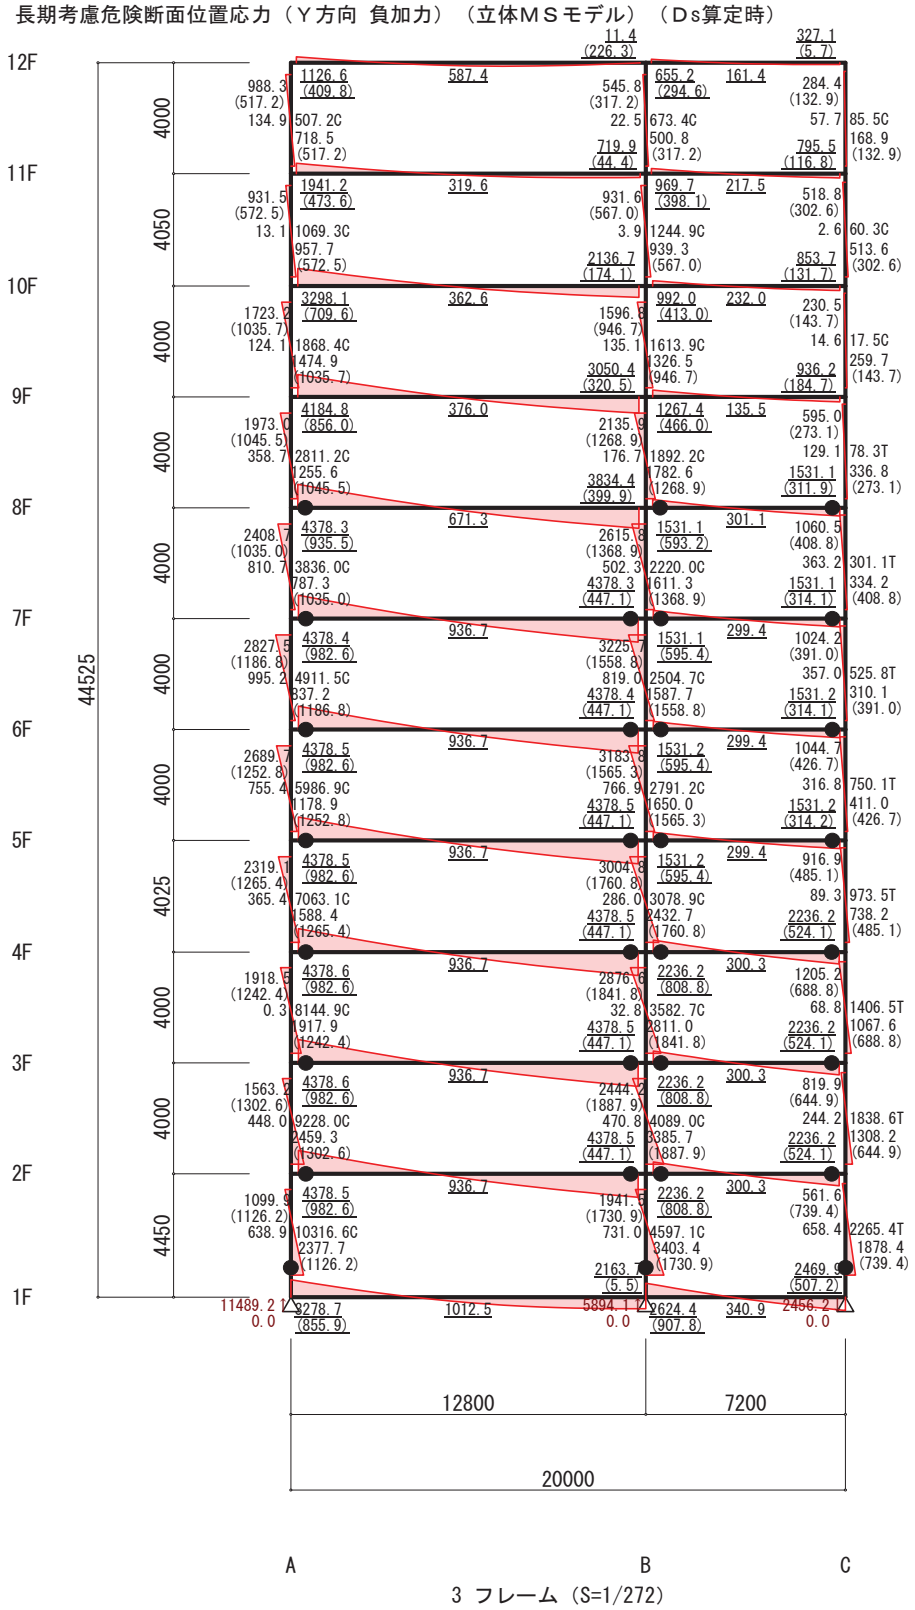

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

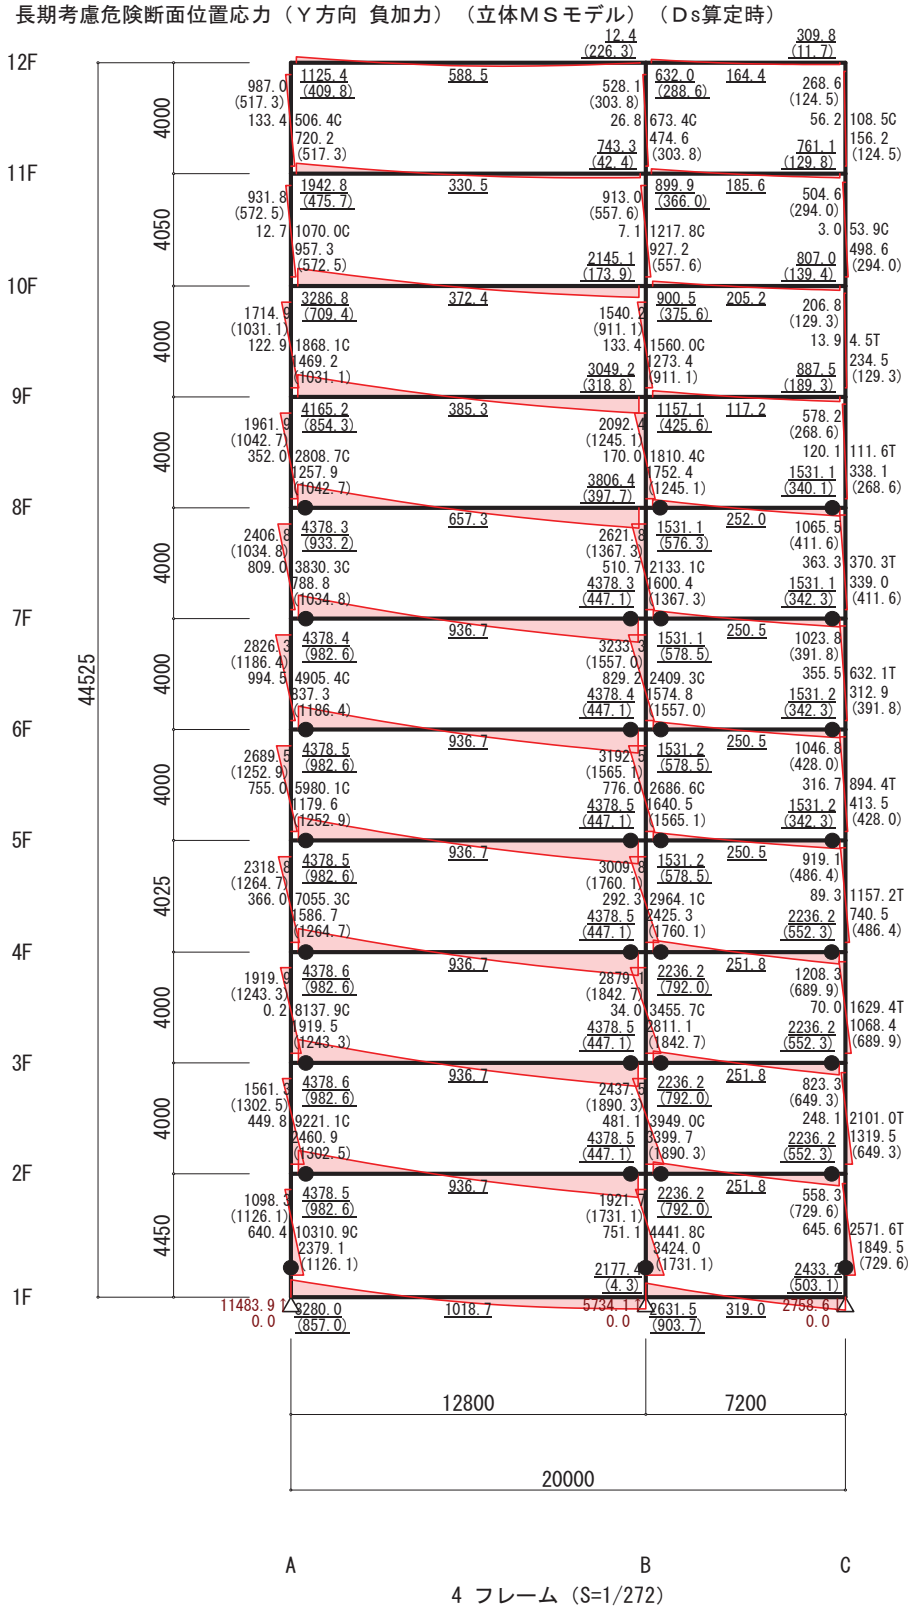

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

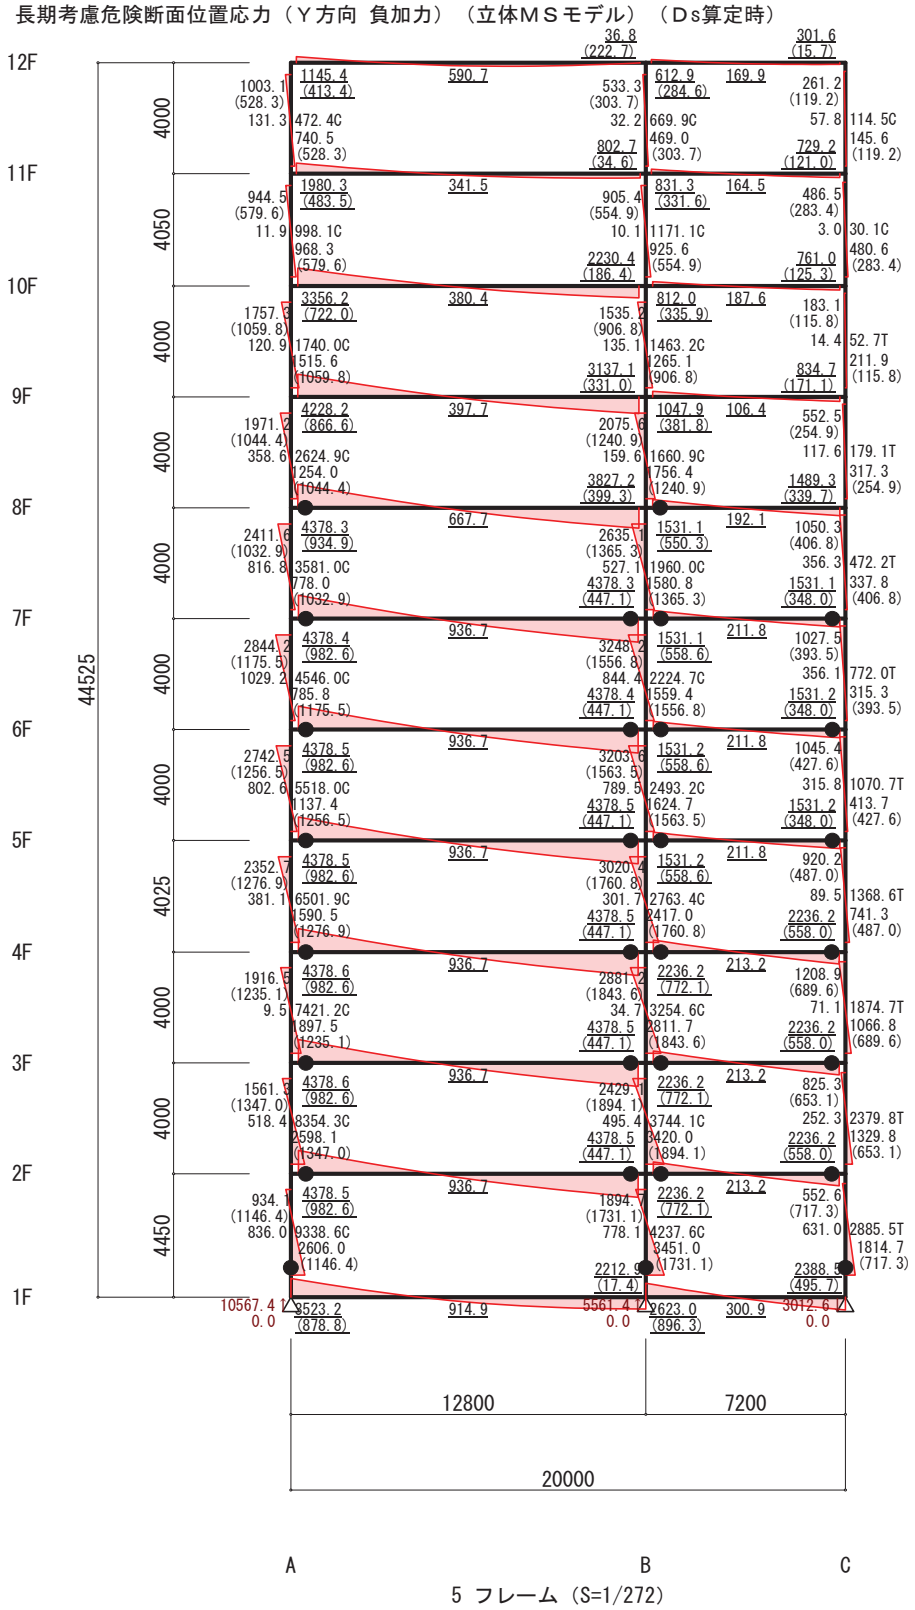

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

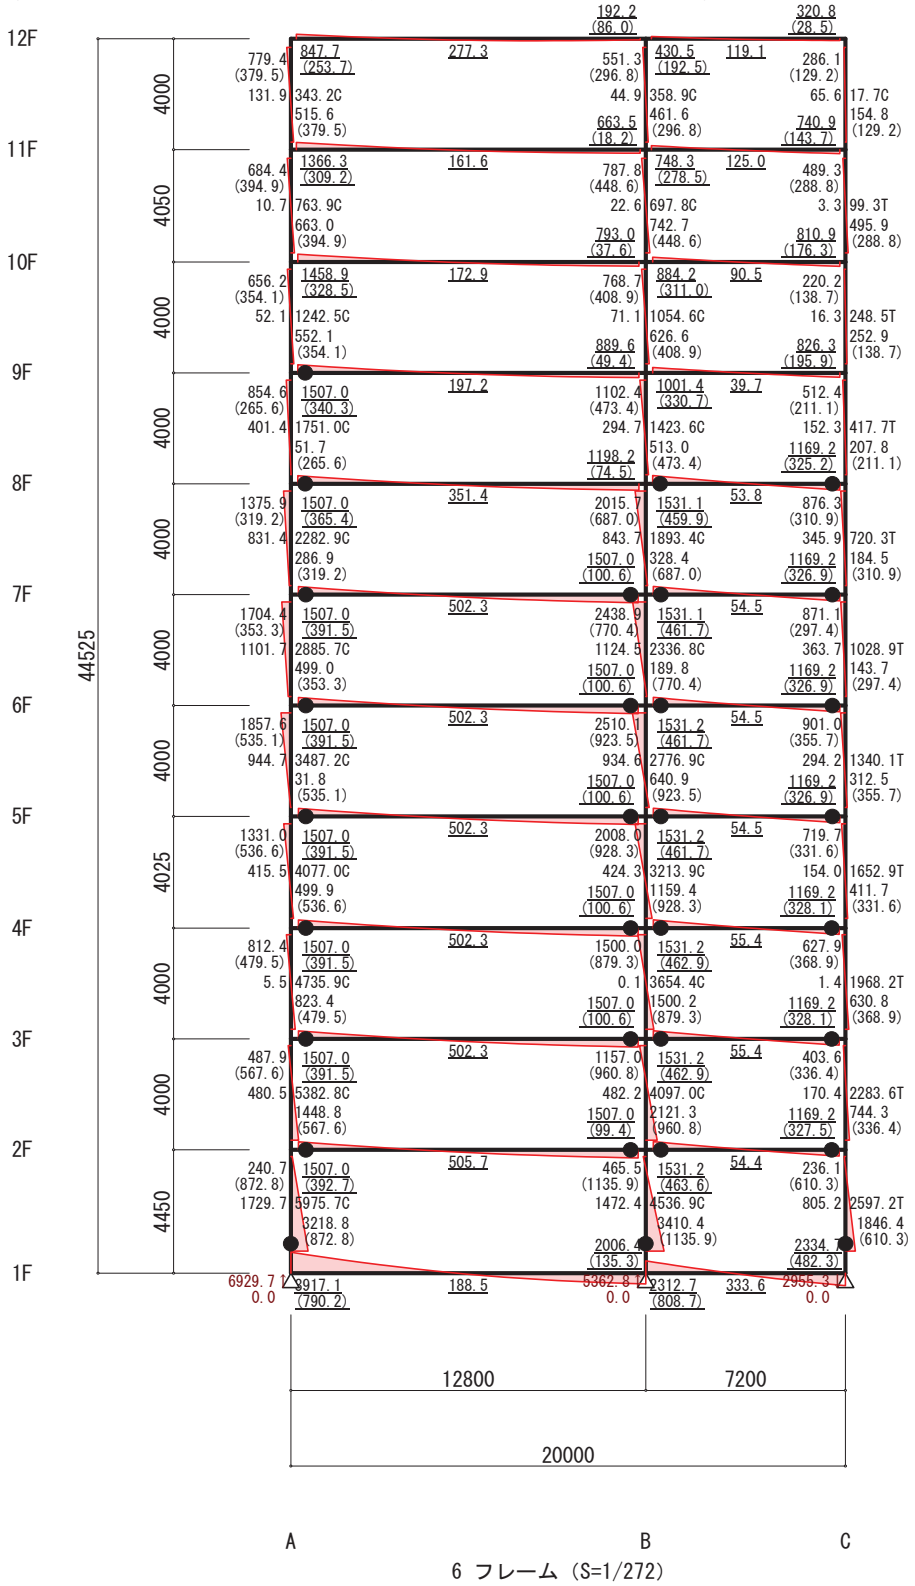

6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

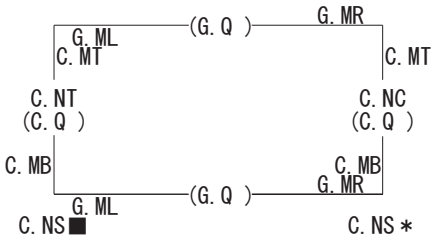

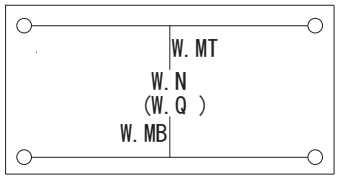

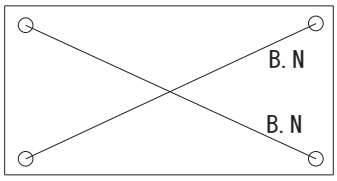

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

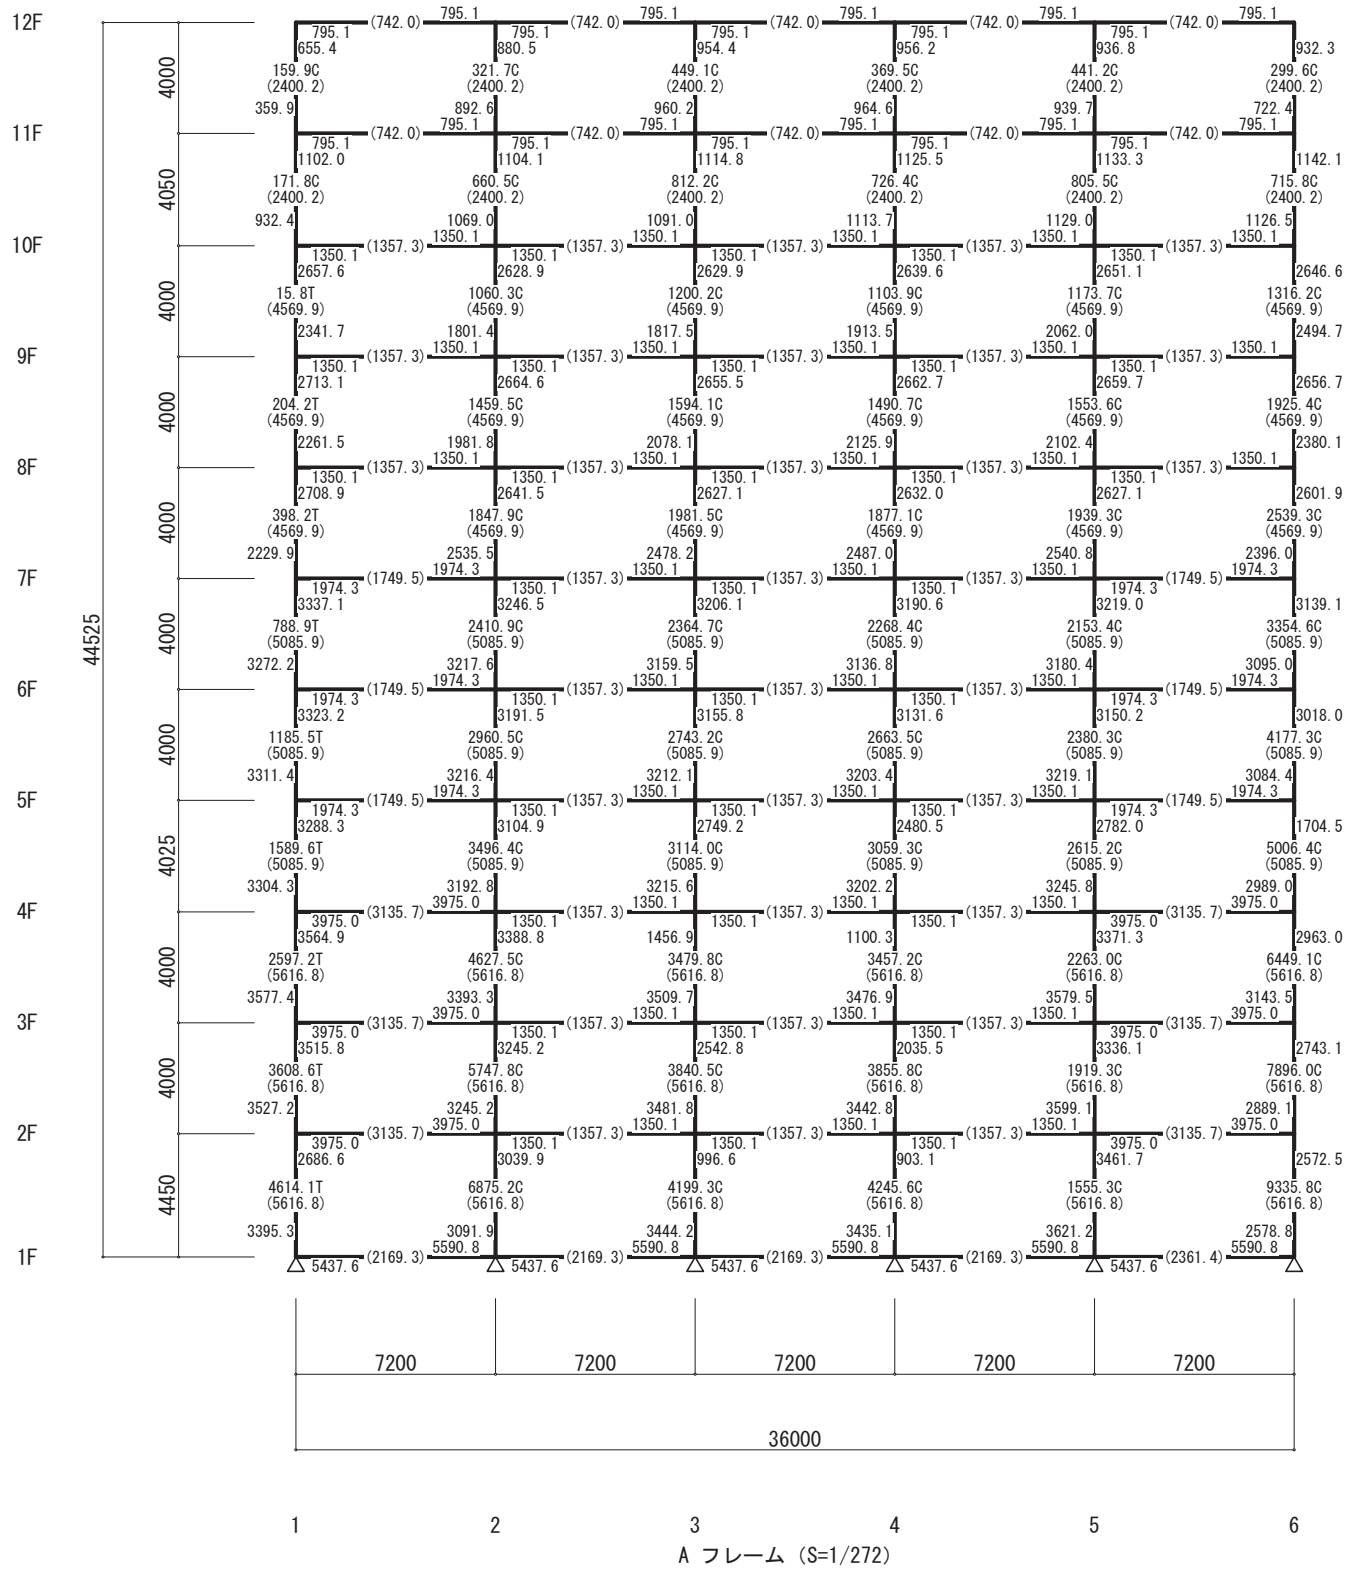

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

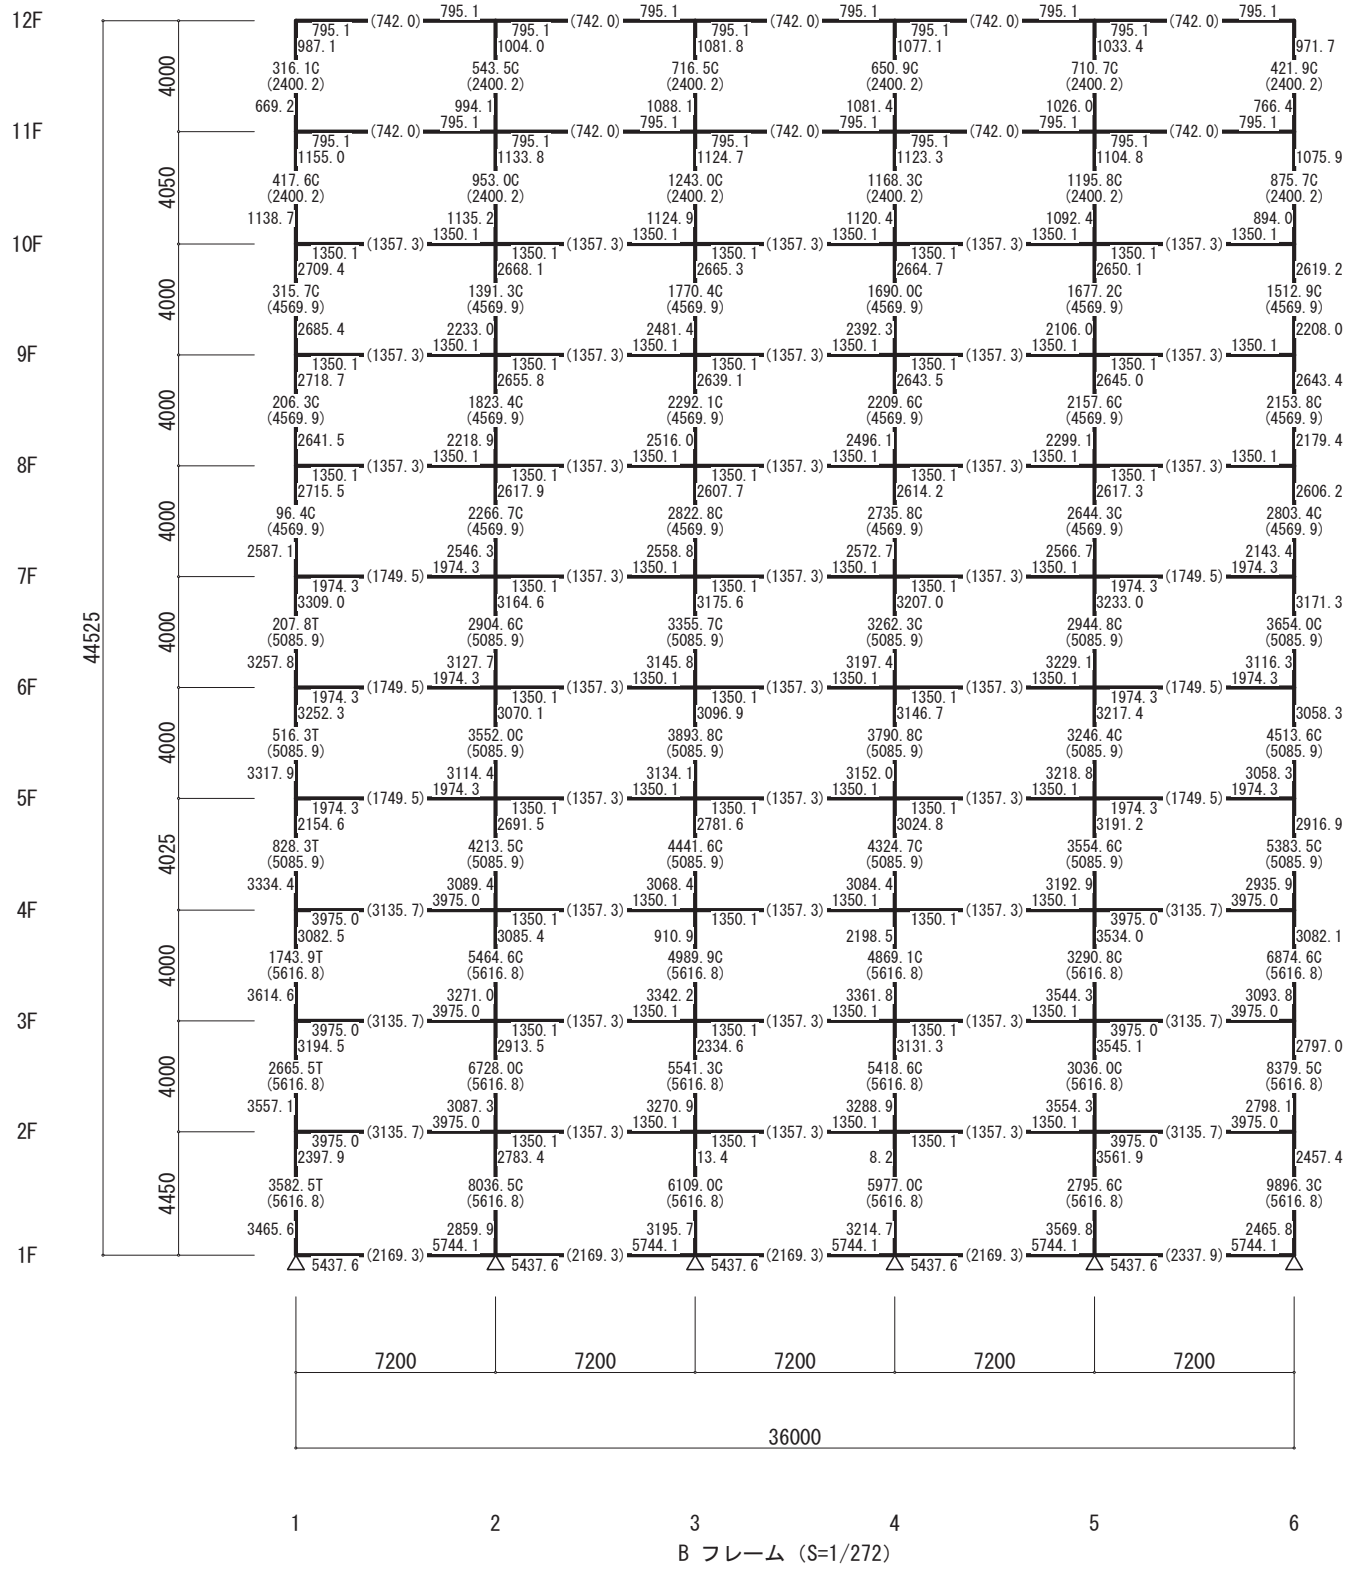

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

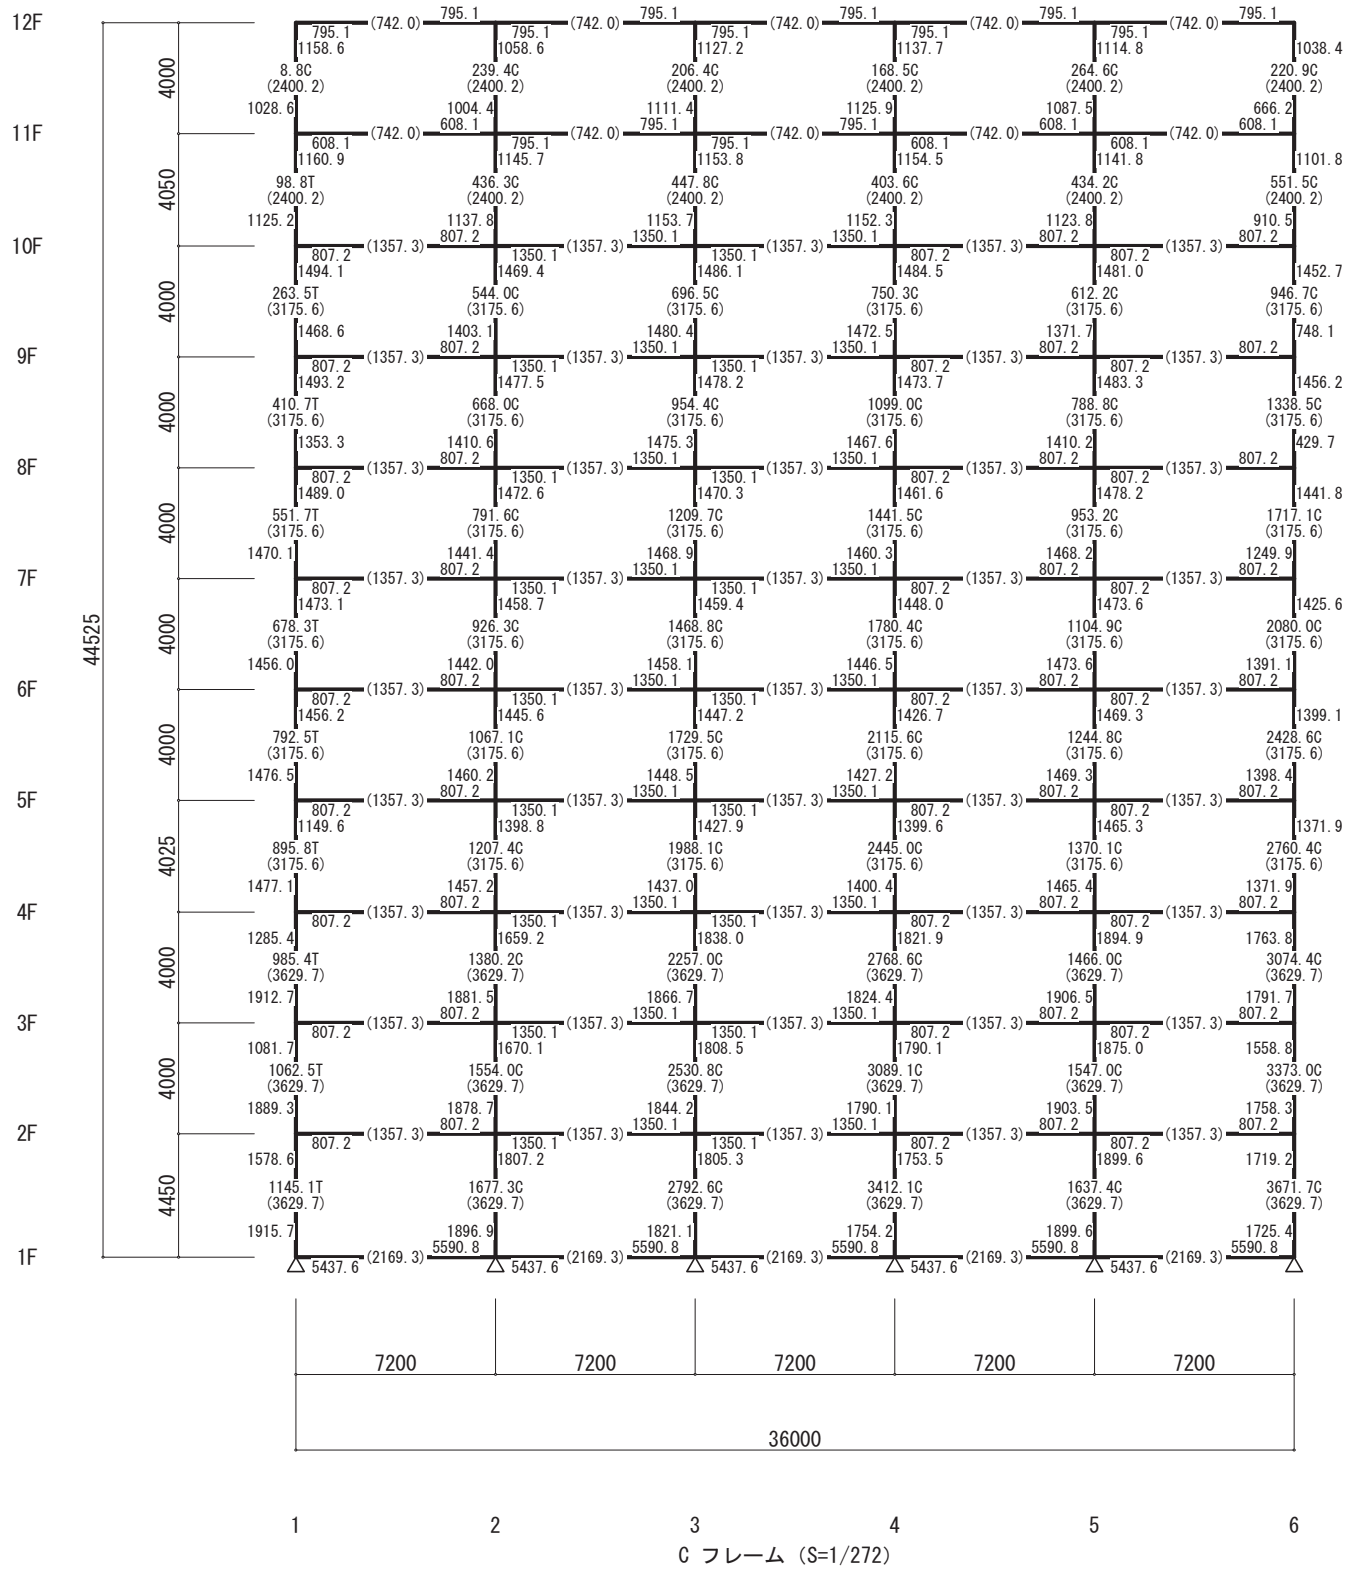

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

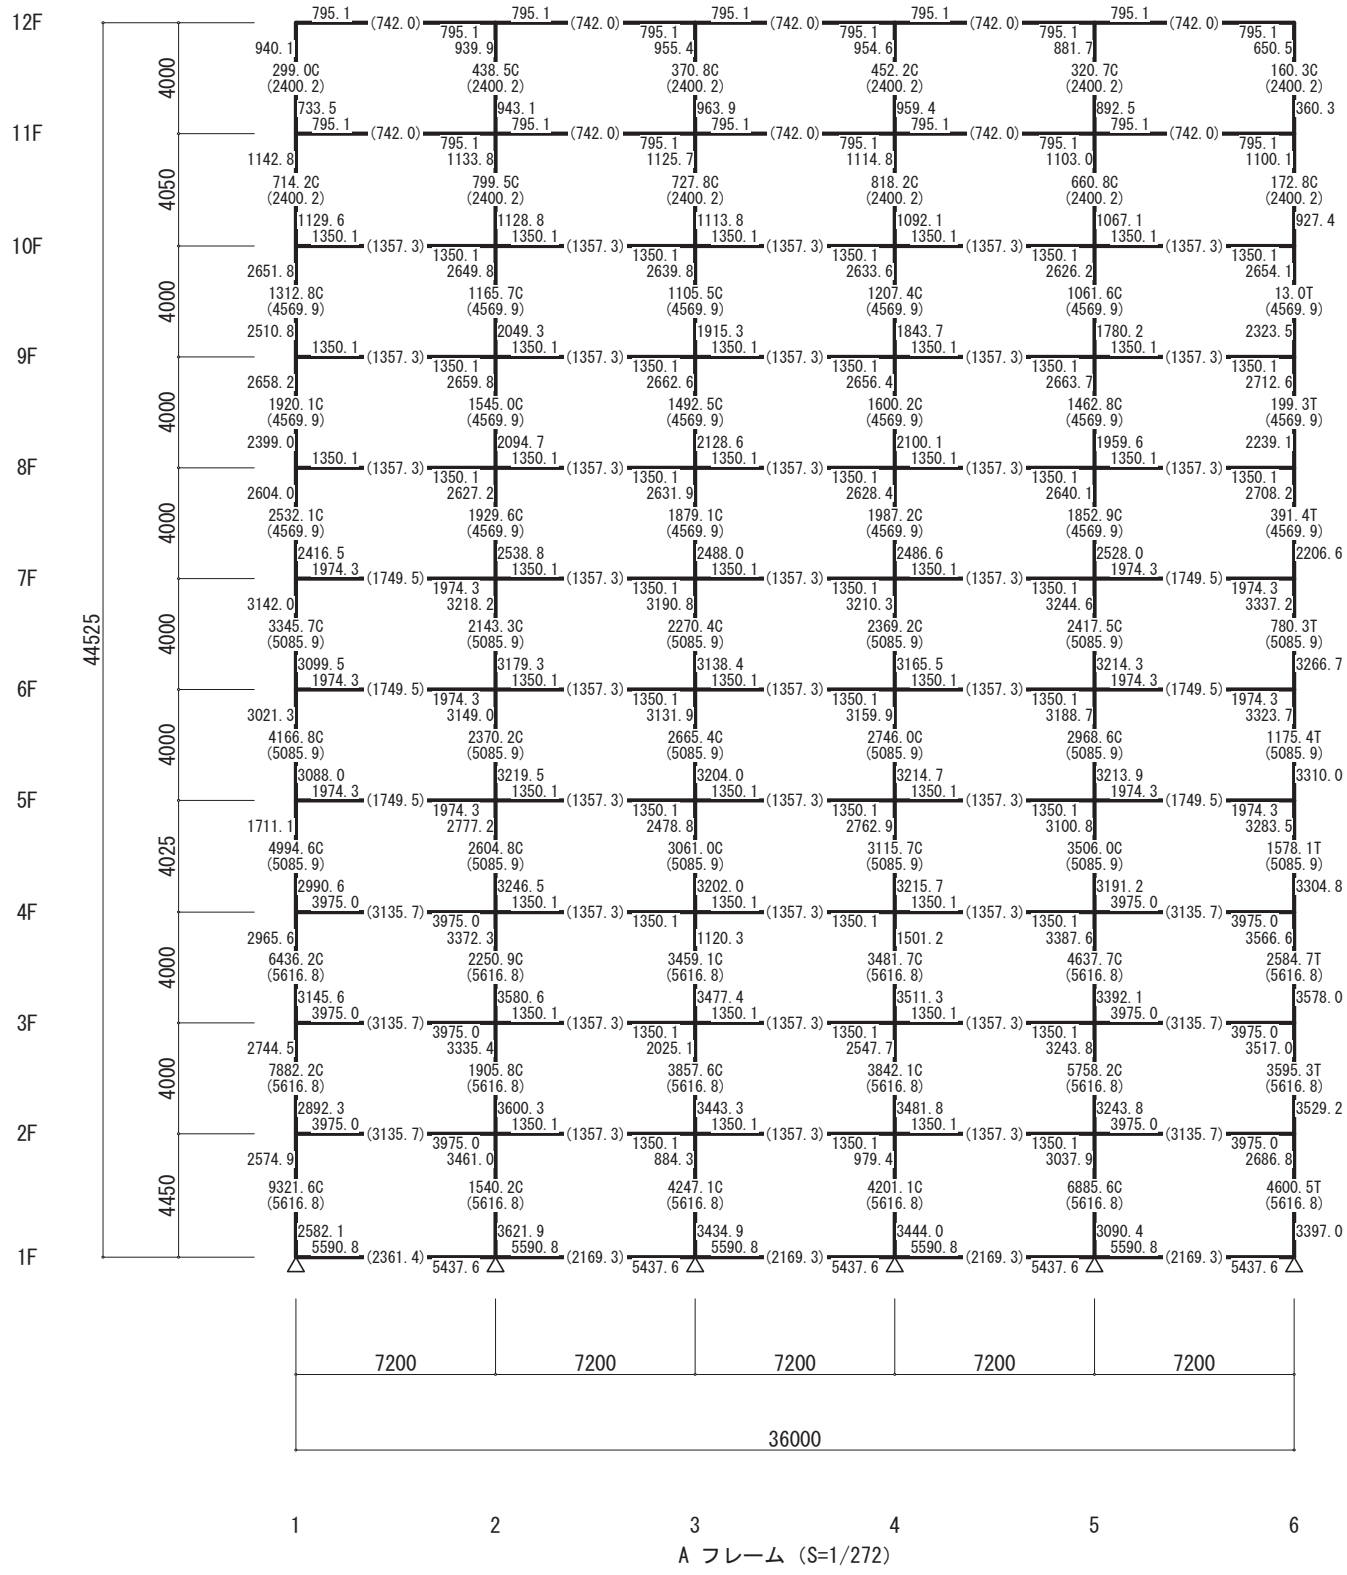

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

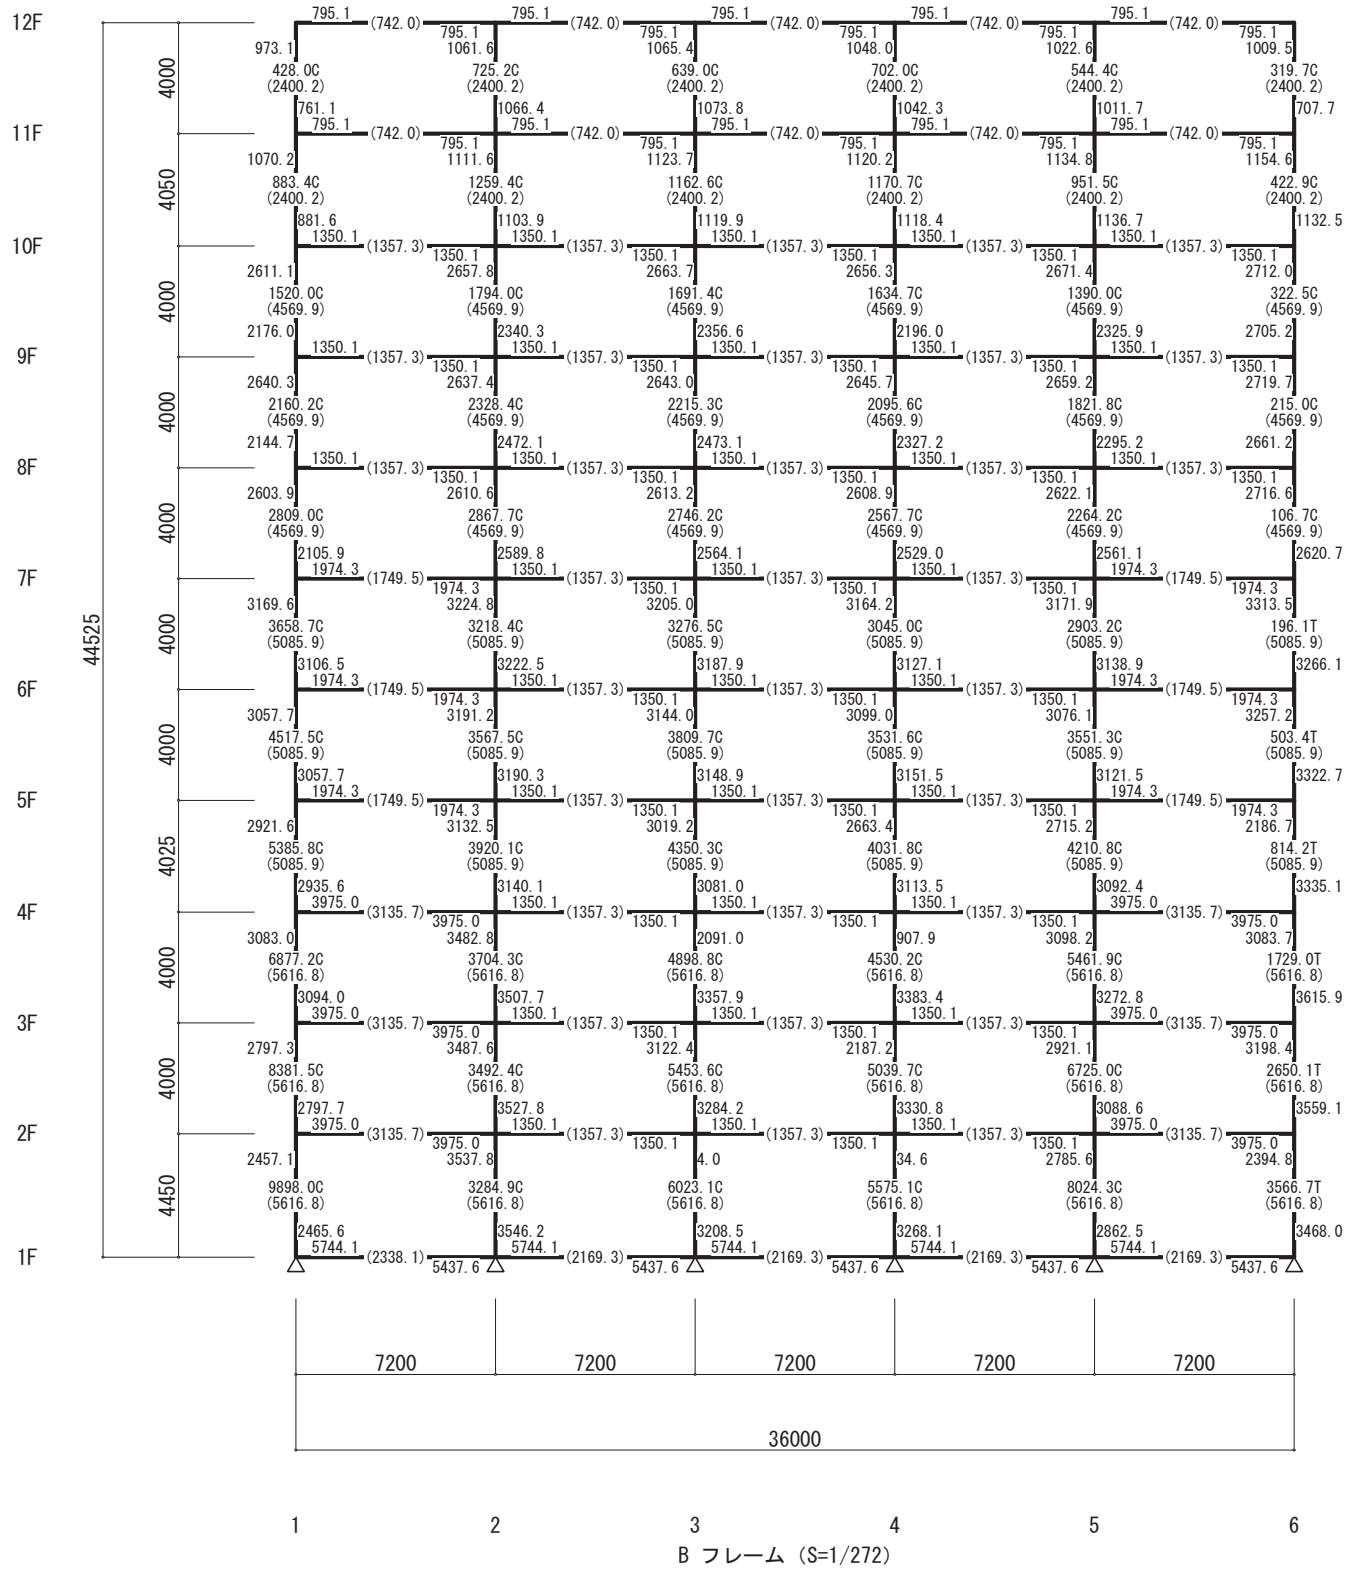

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

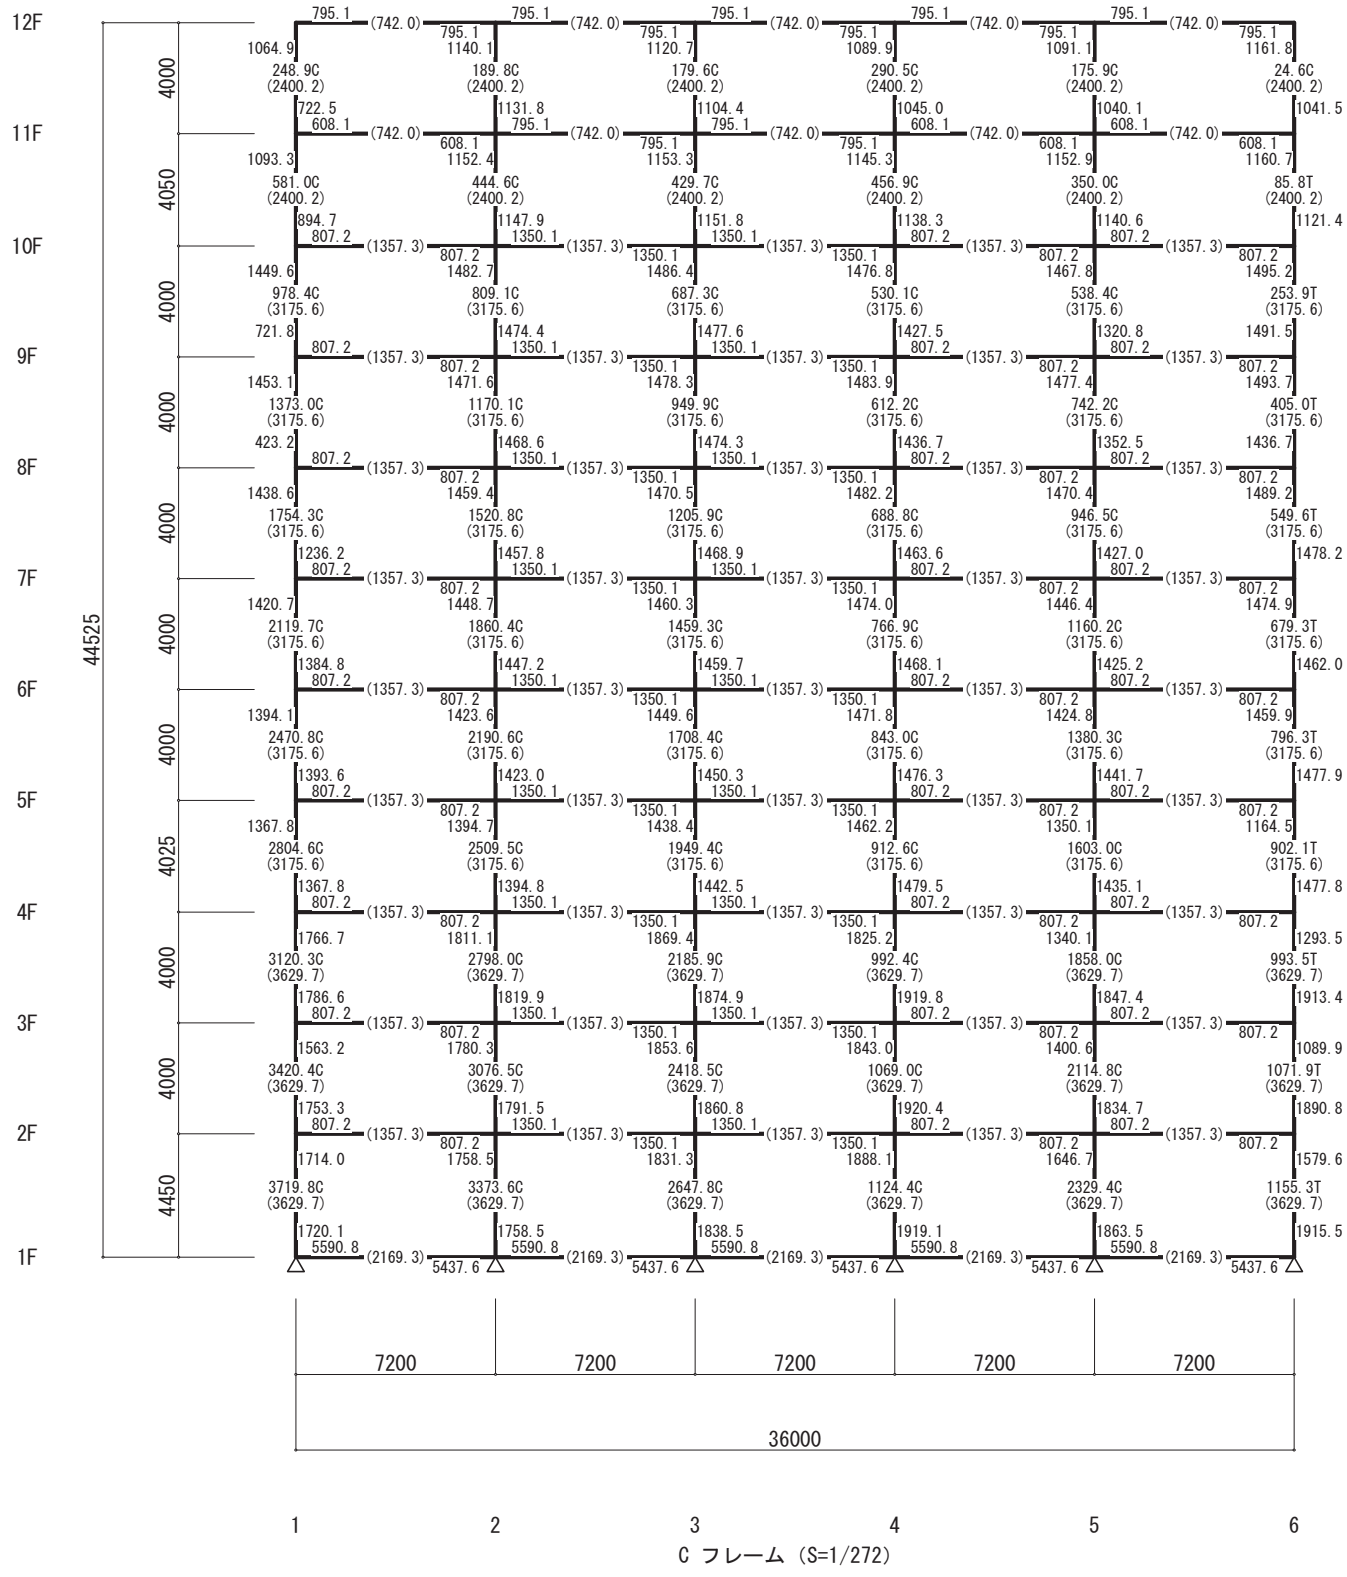

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

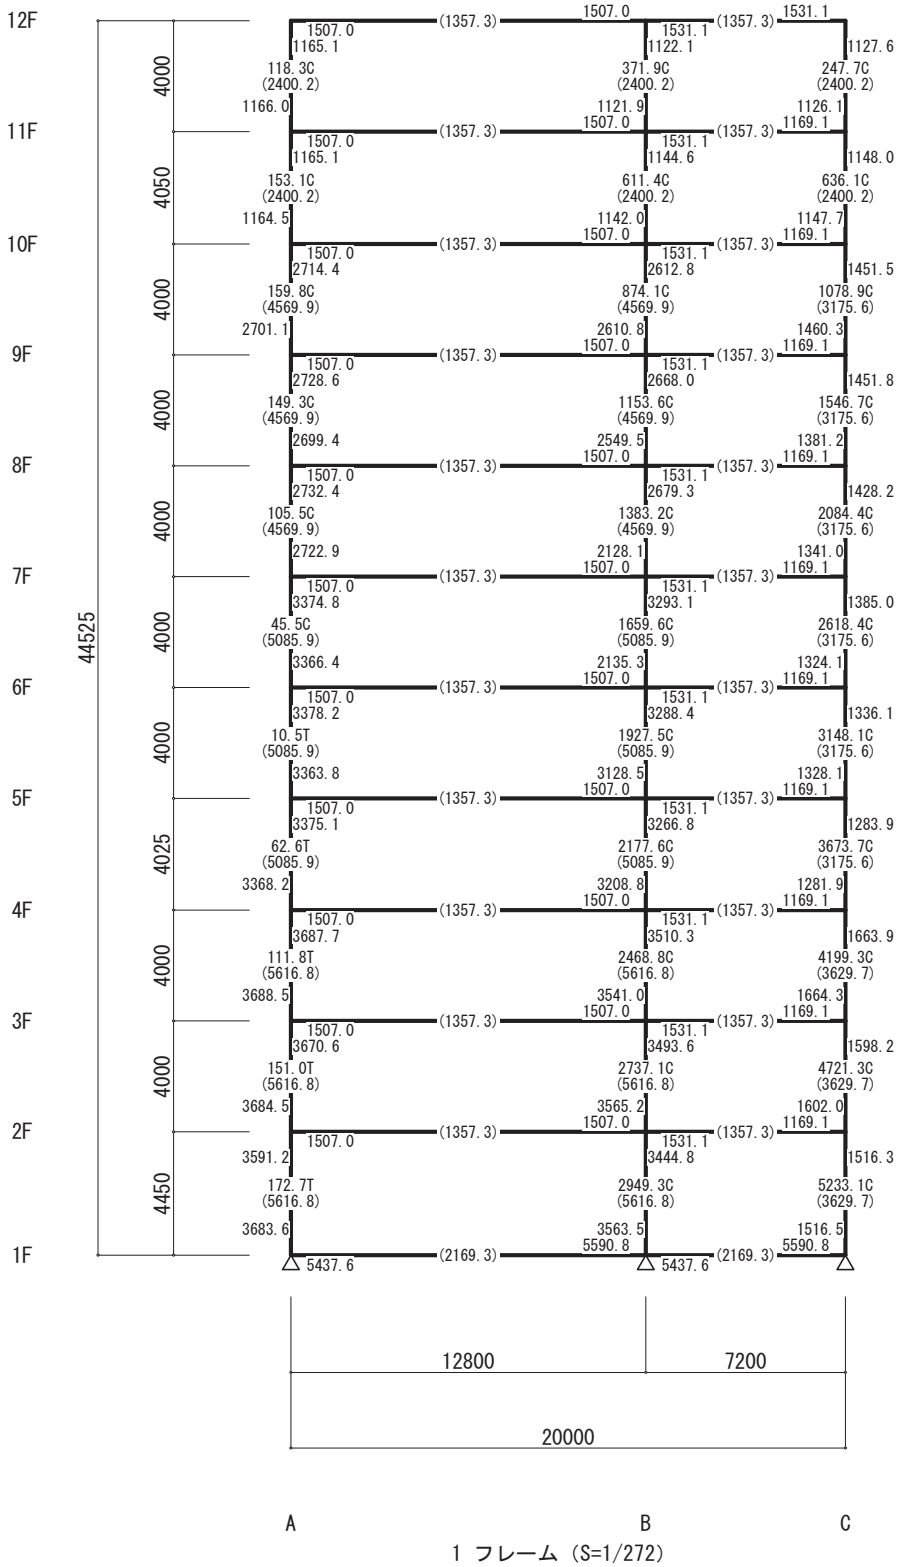

1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

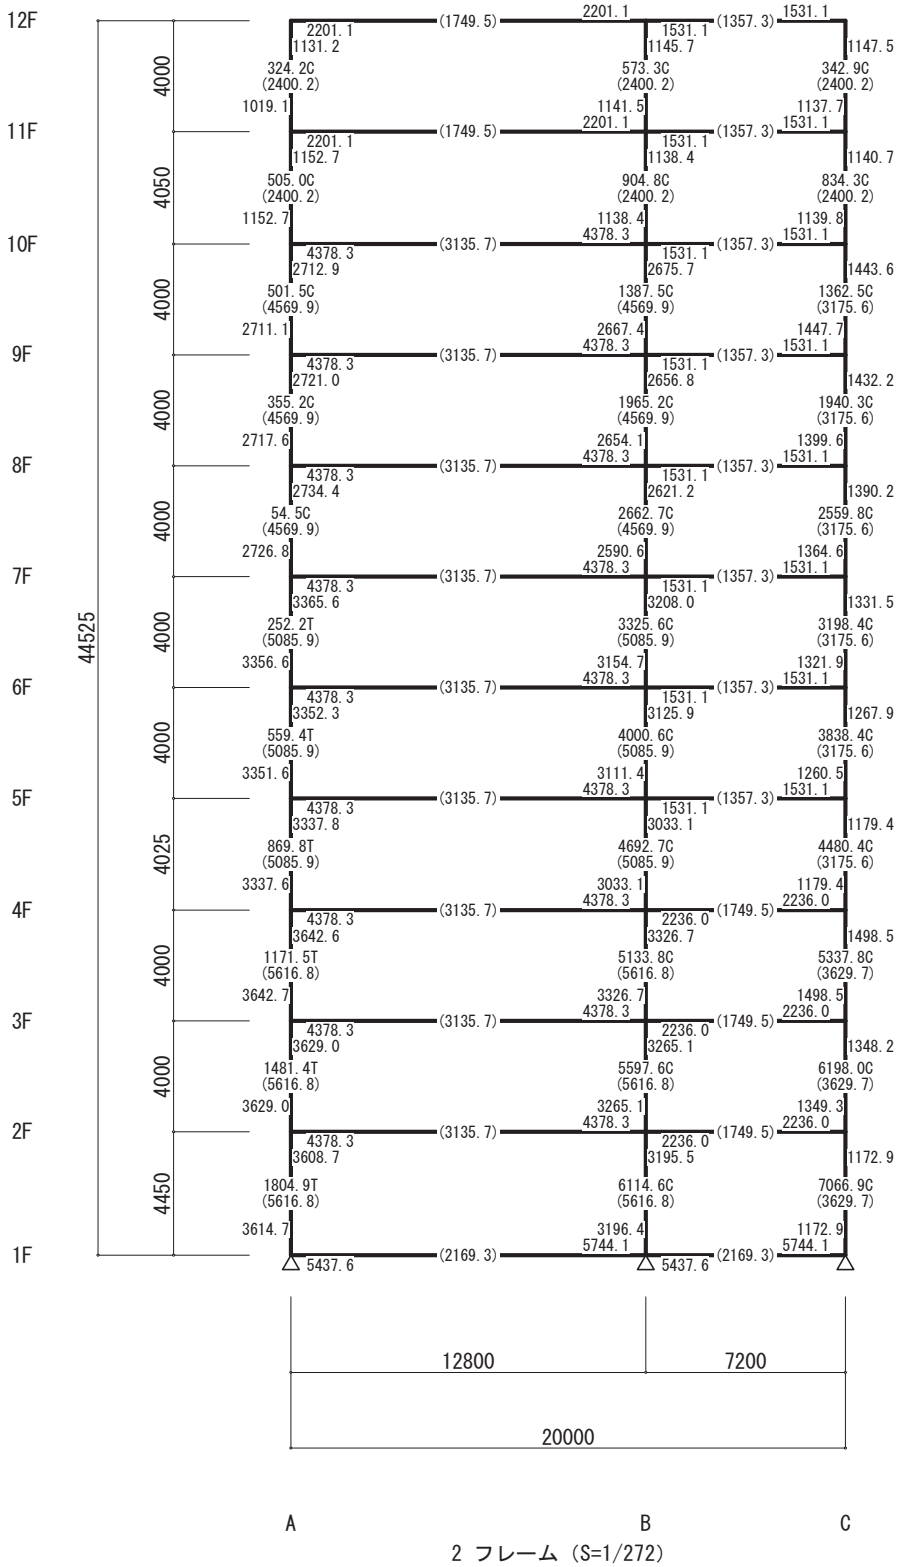

2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

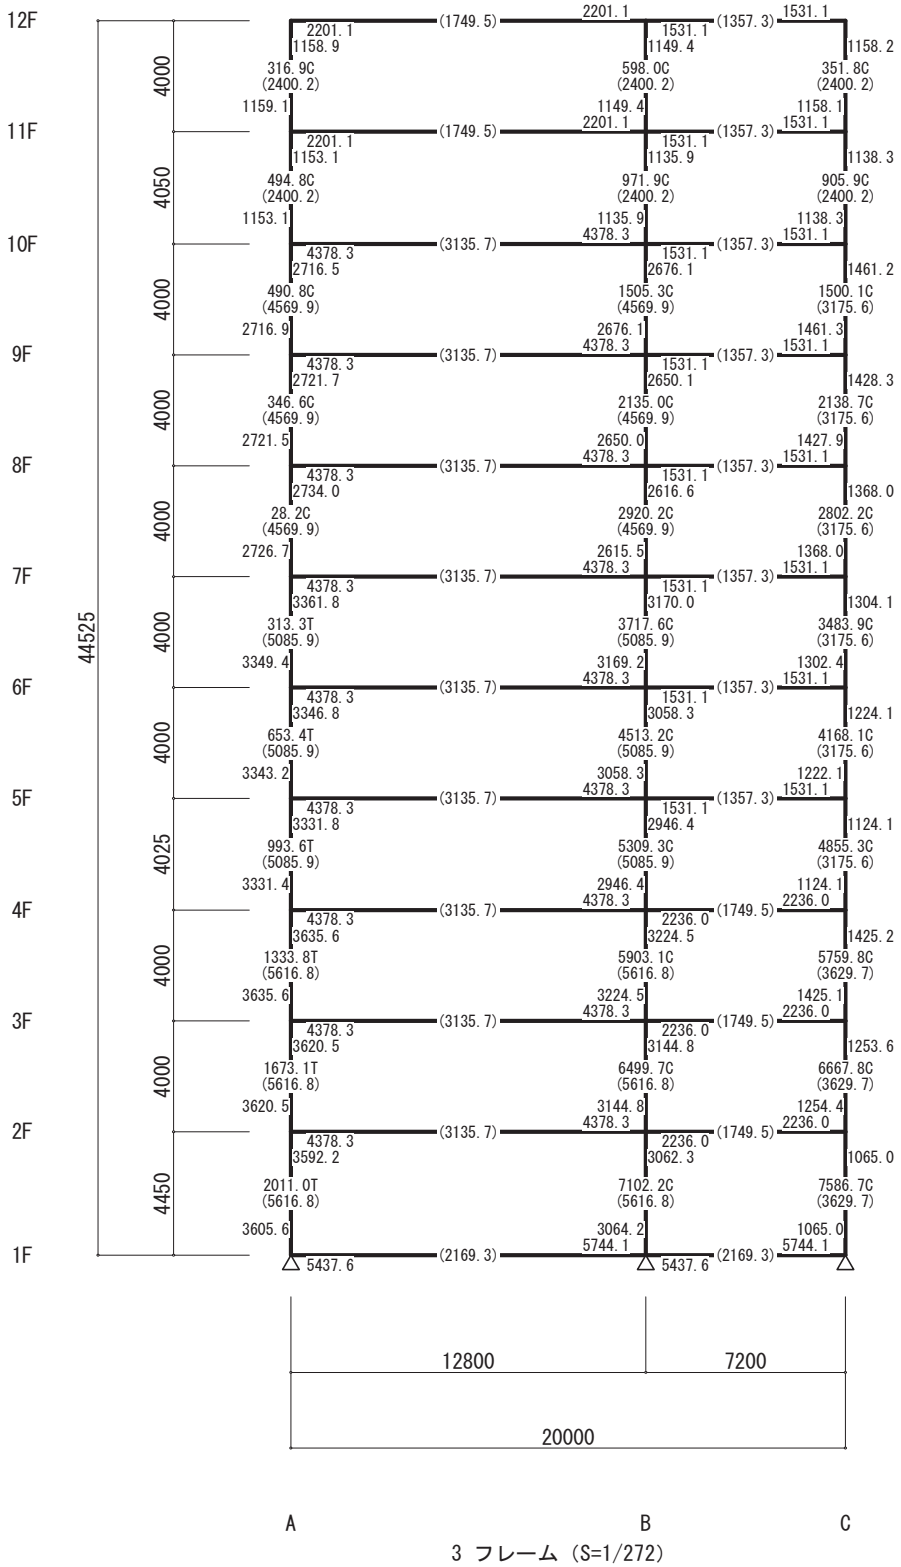

3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

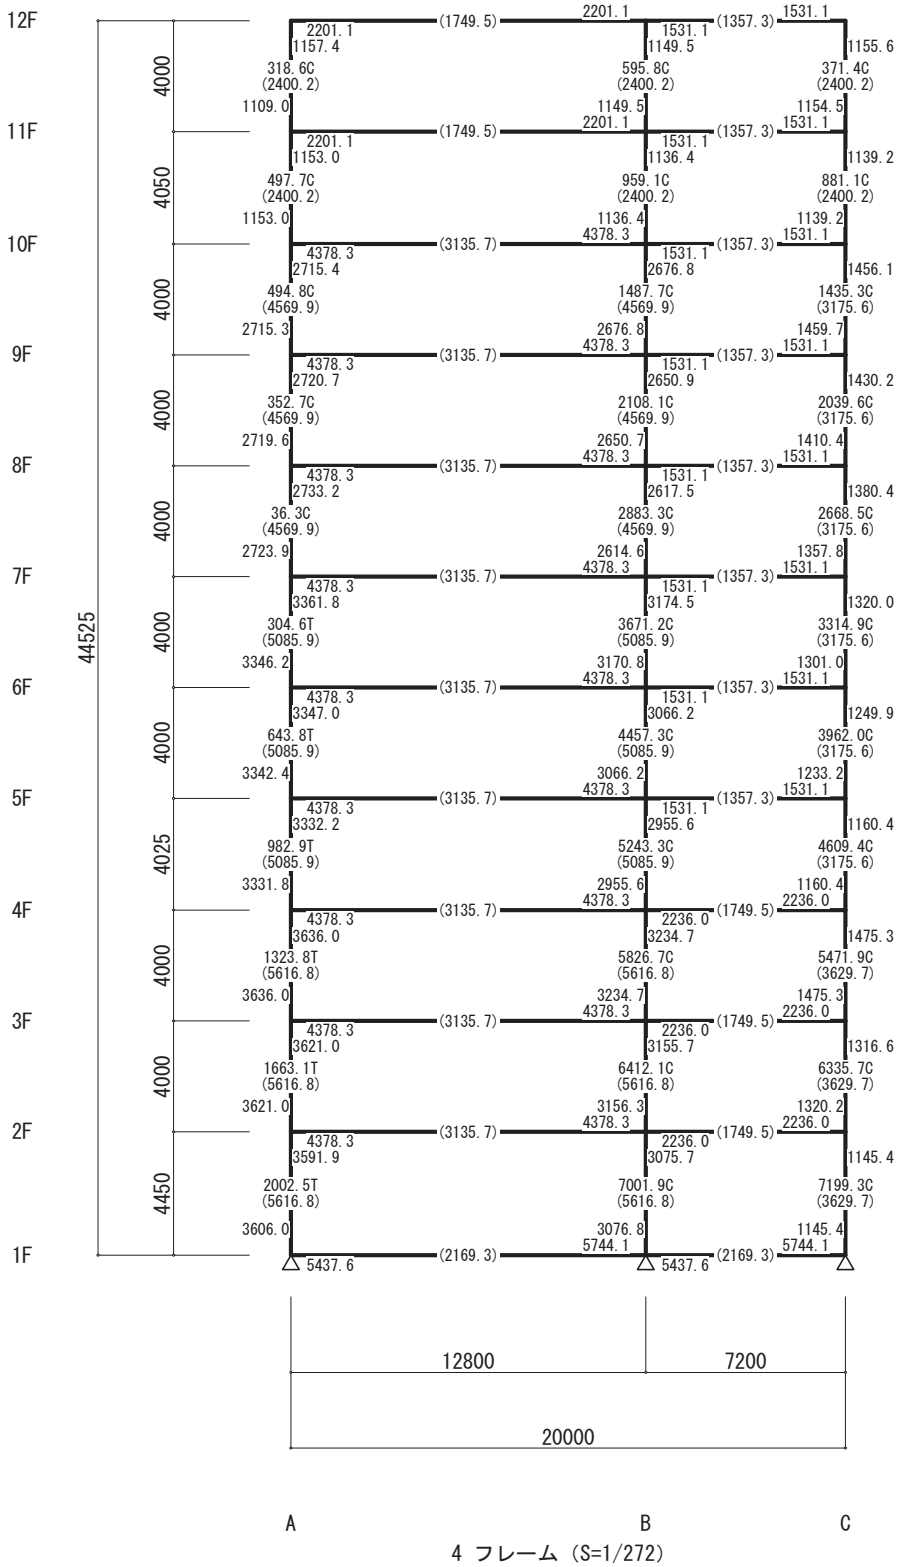

4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

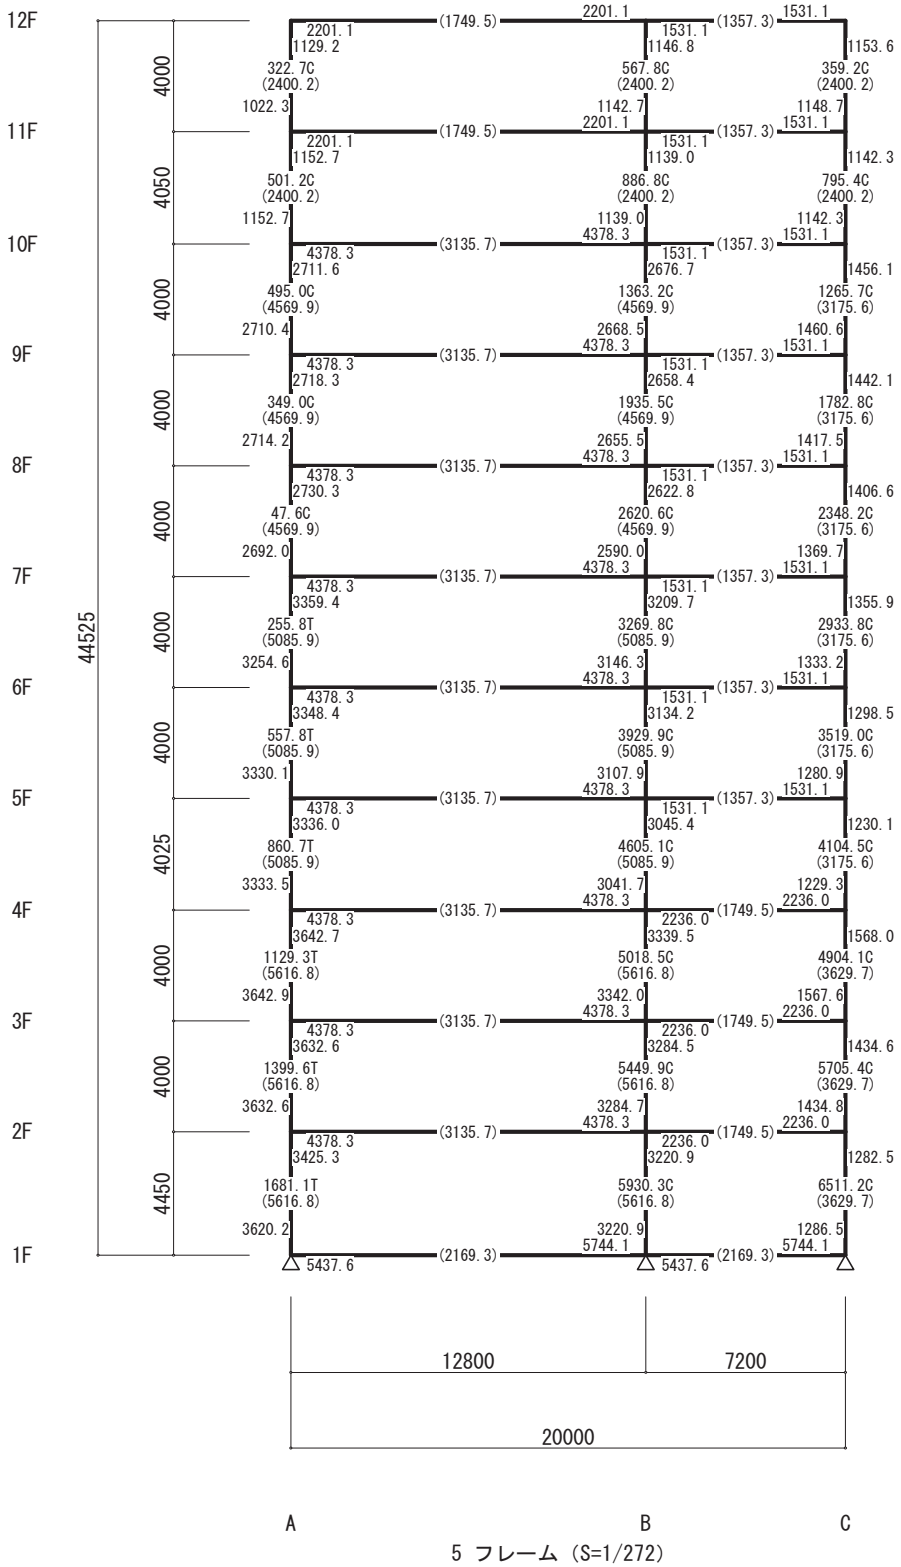

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

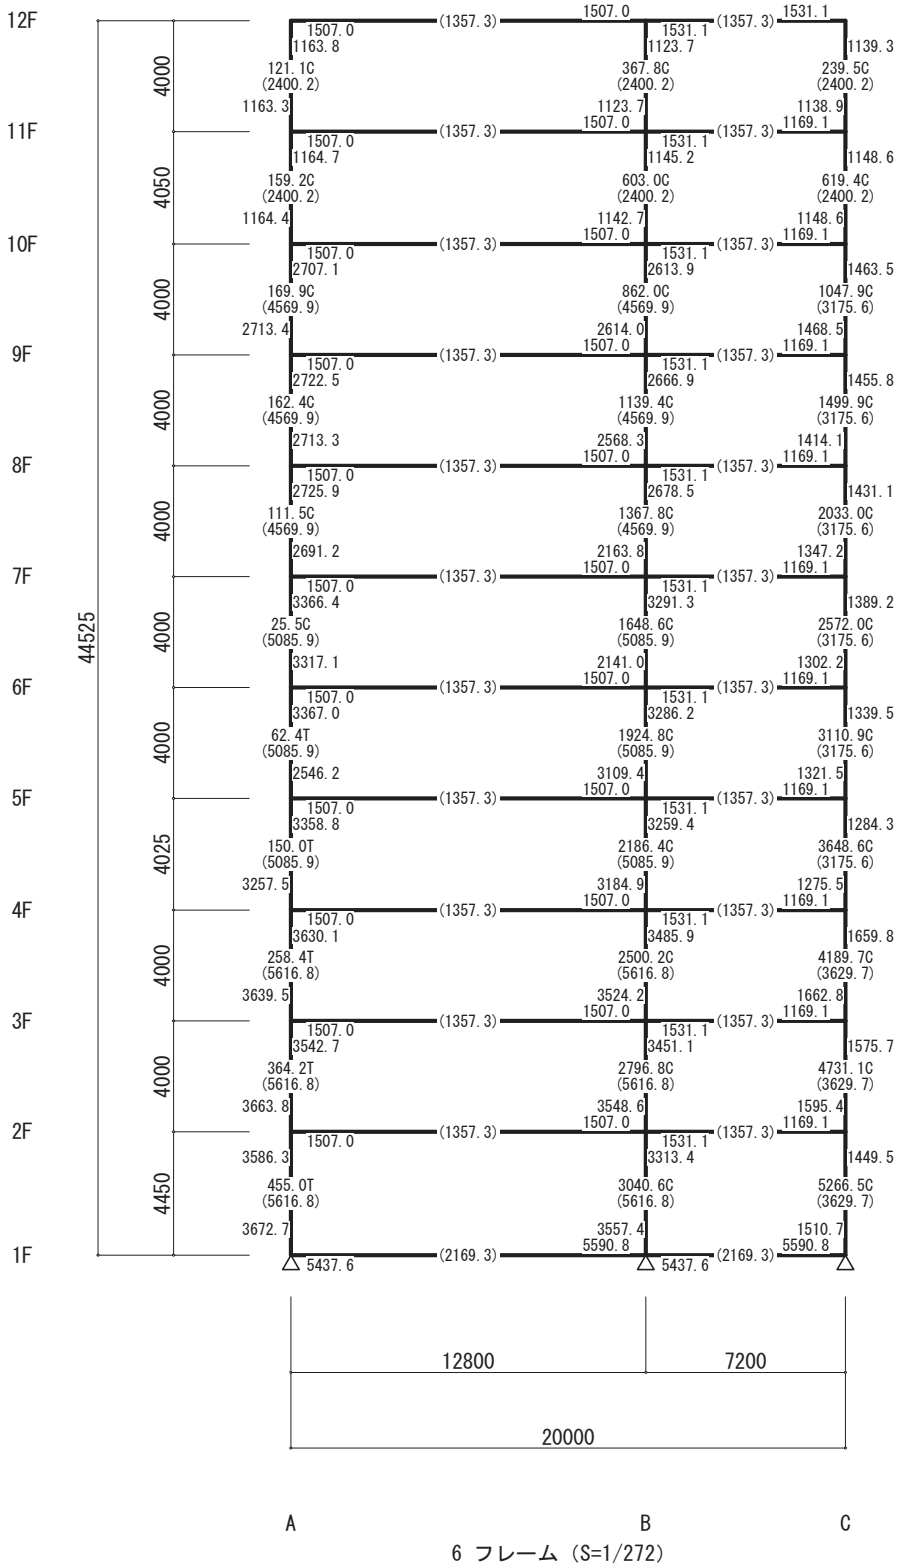

6 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

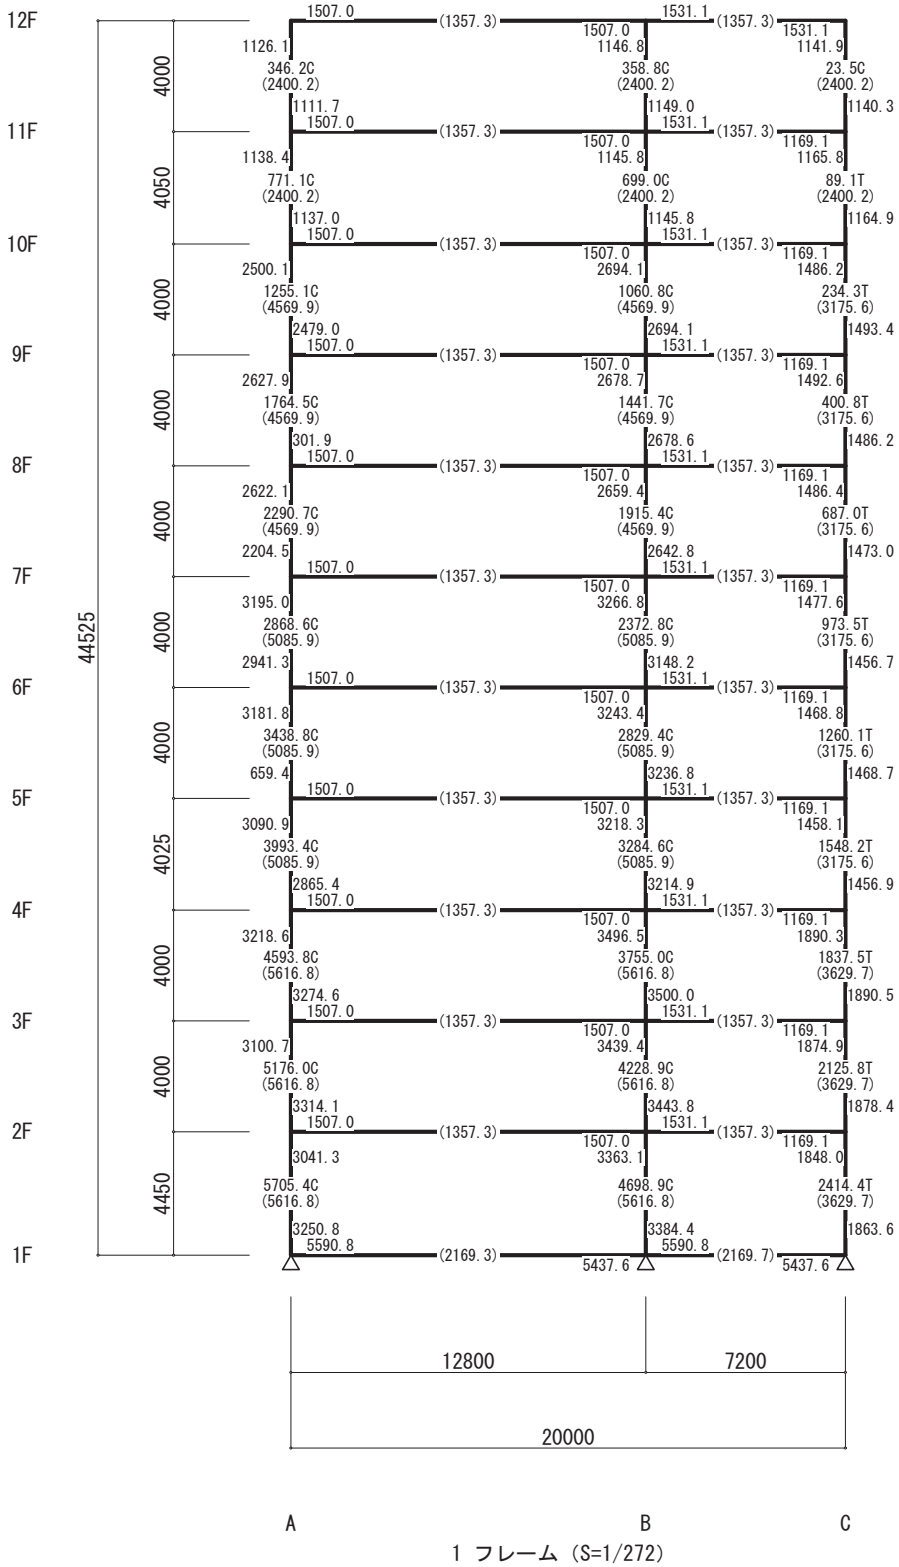

1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

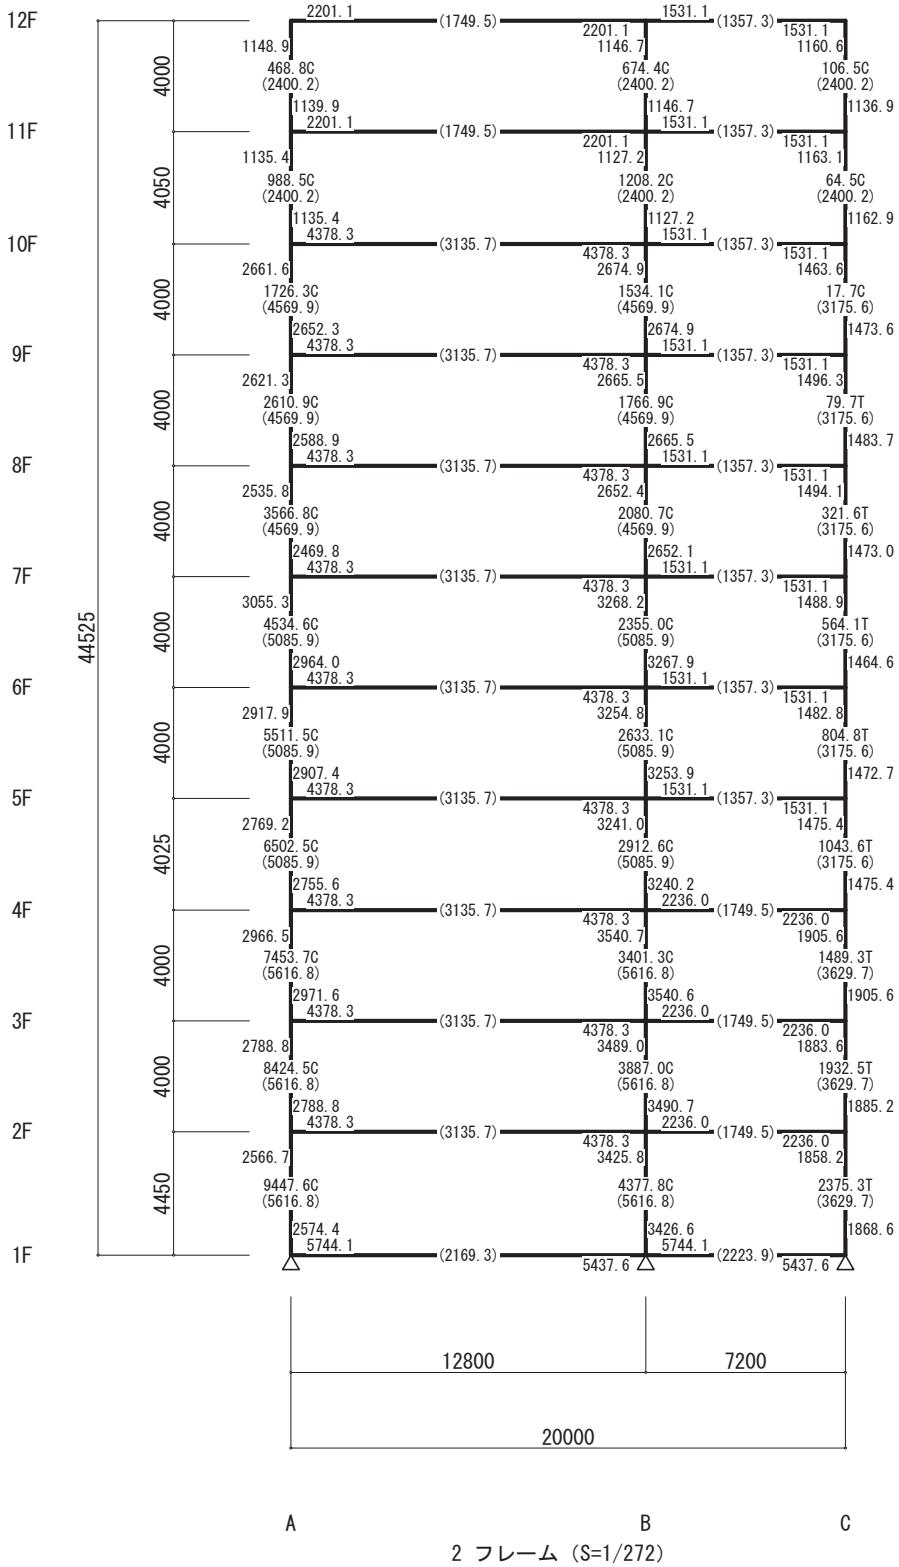

2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

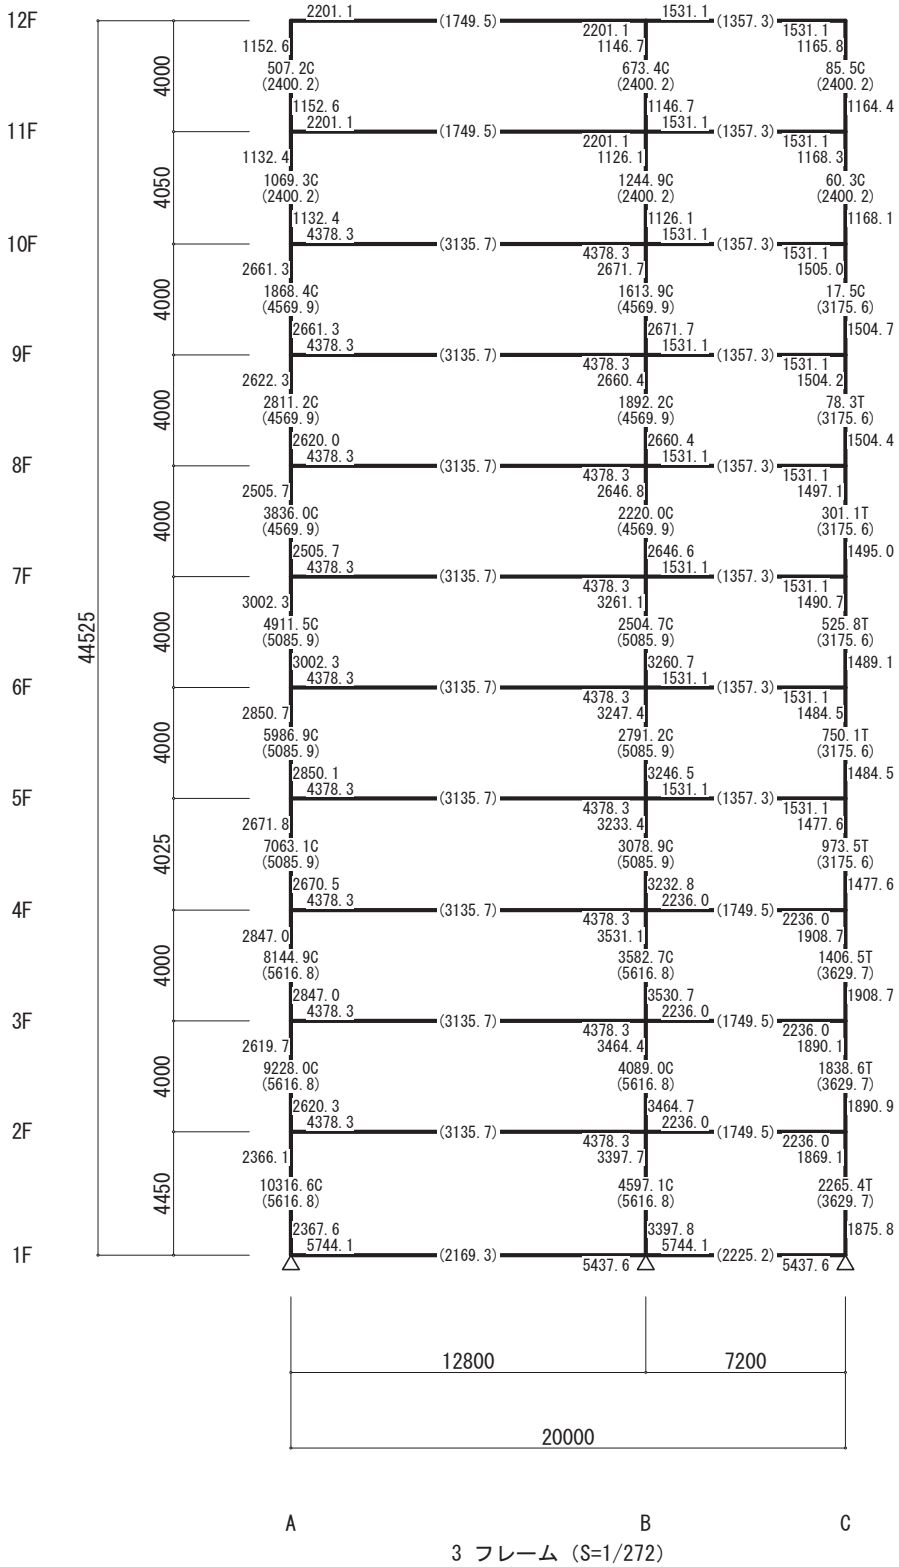

3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

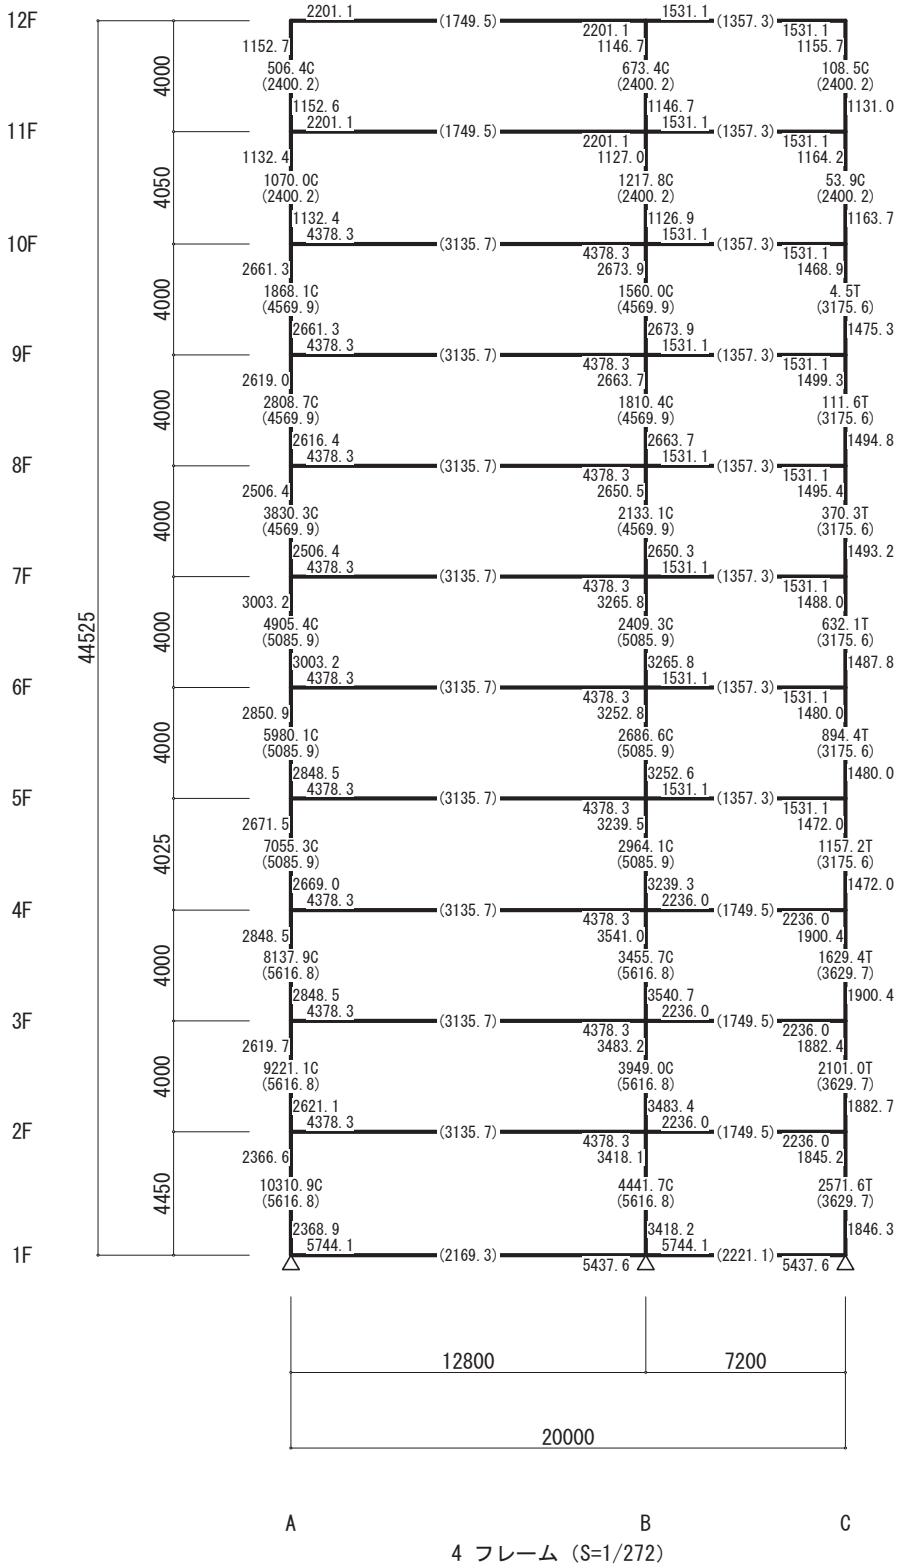

4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

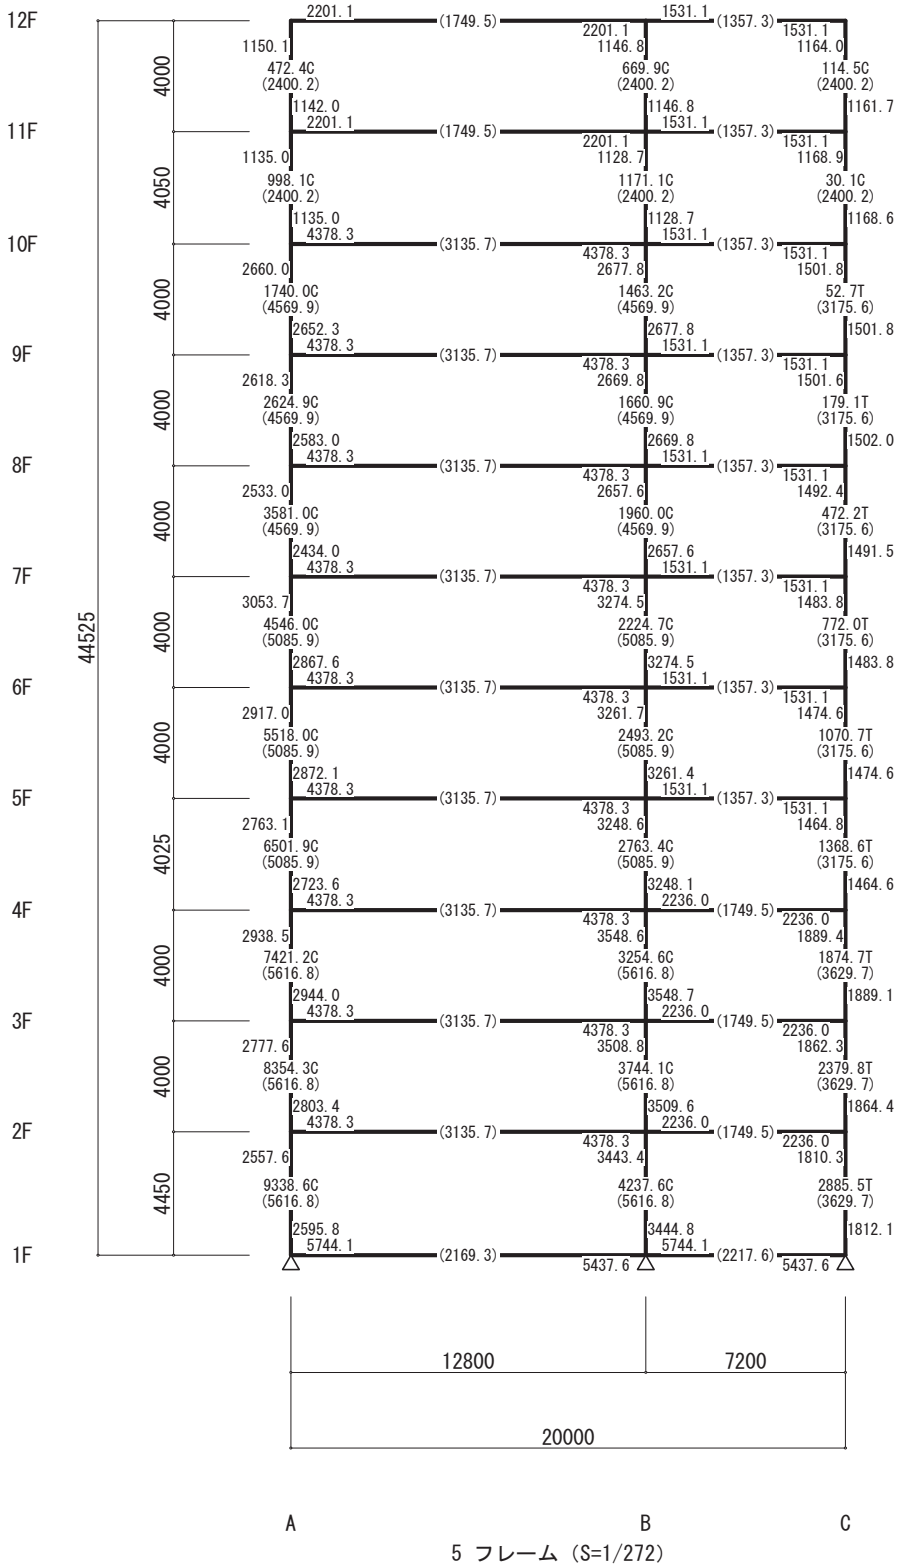

5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

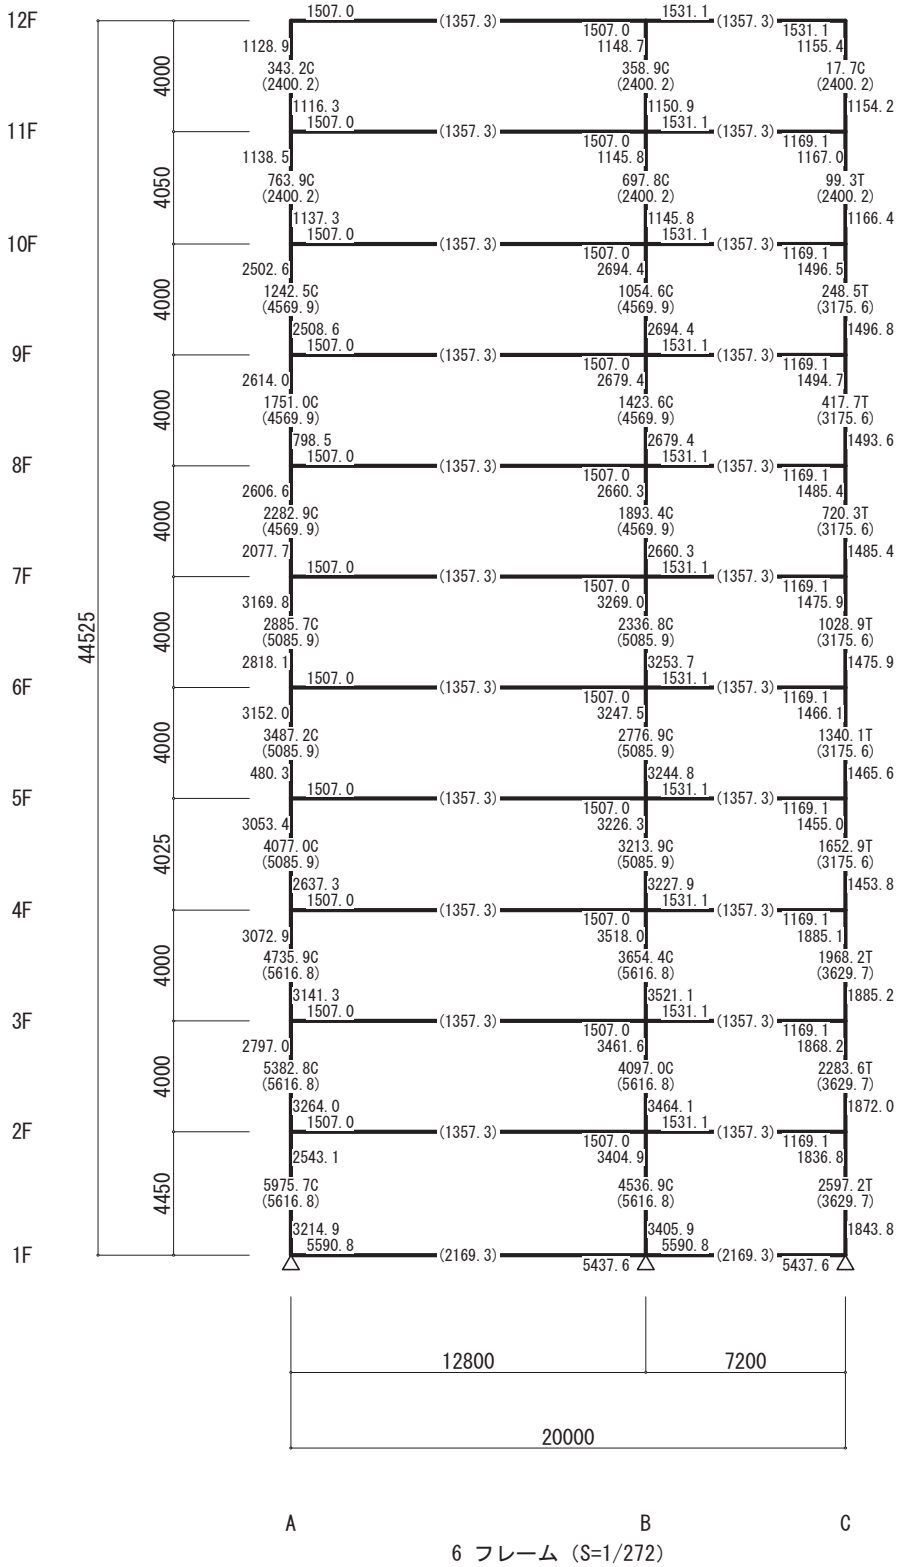

6 フレーム (S=1/272)

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

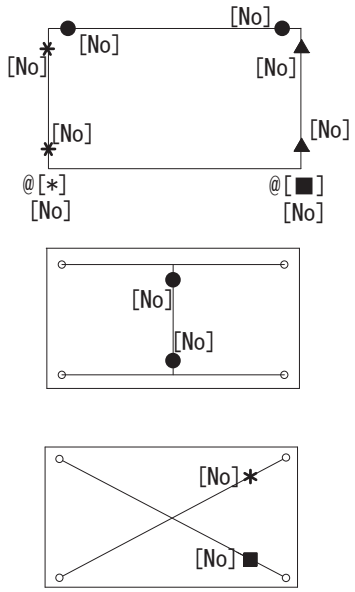

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

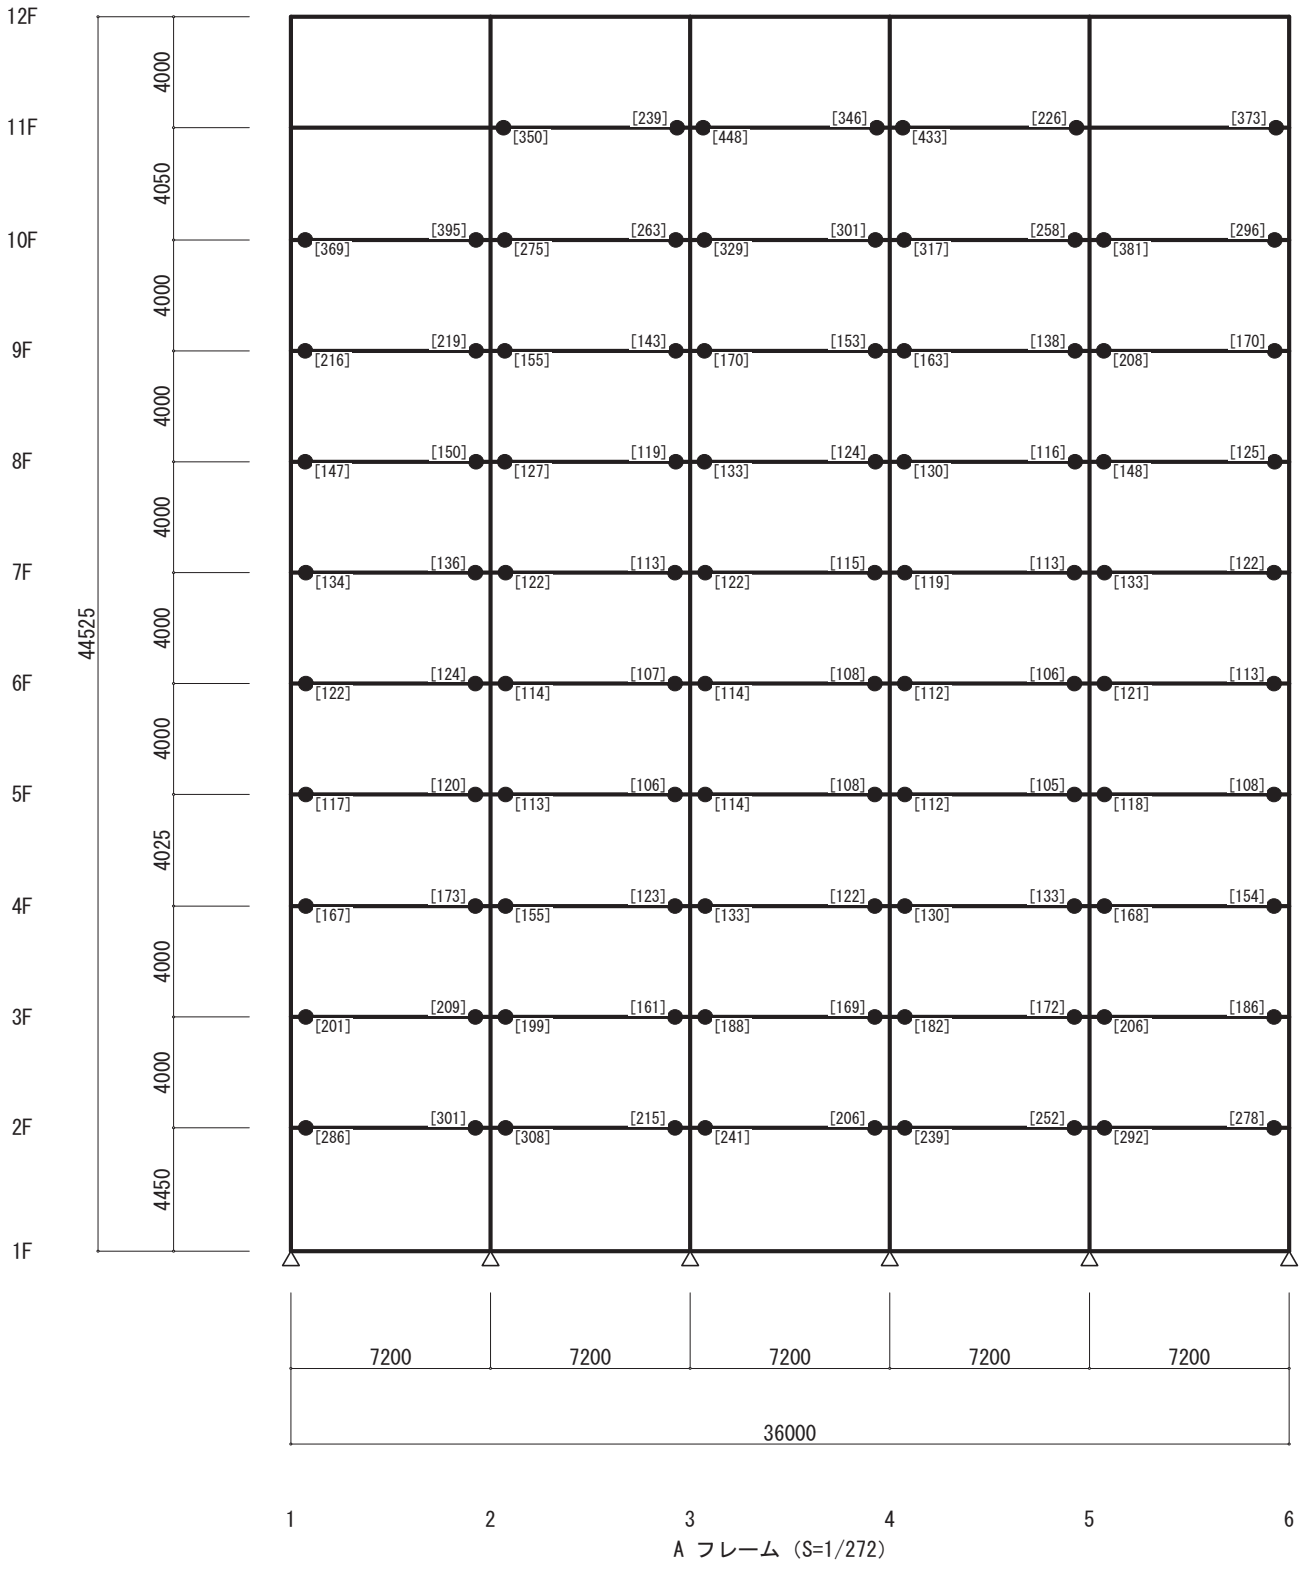

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

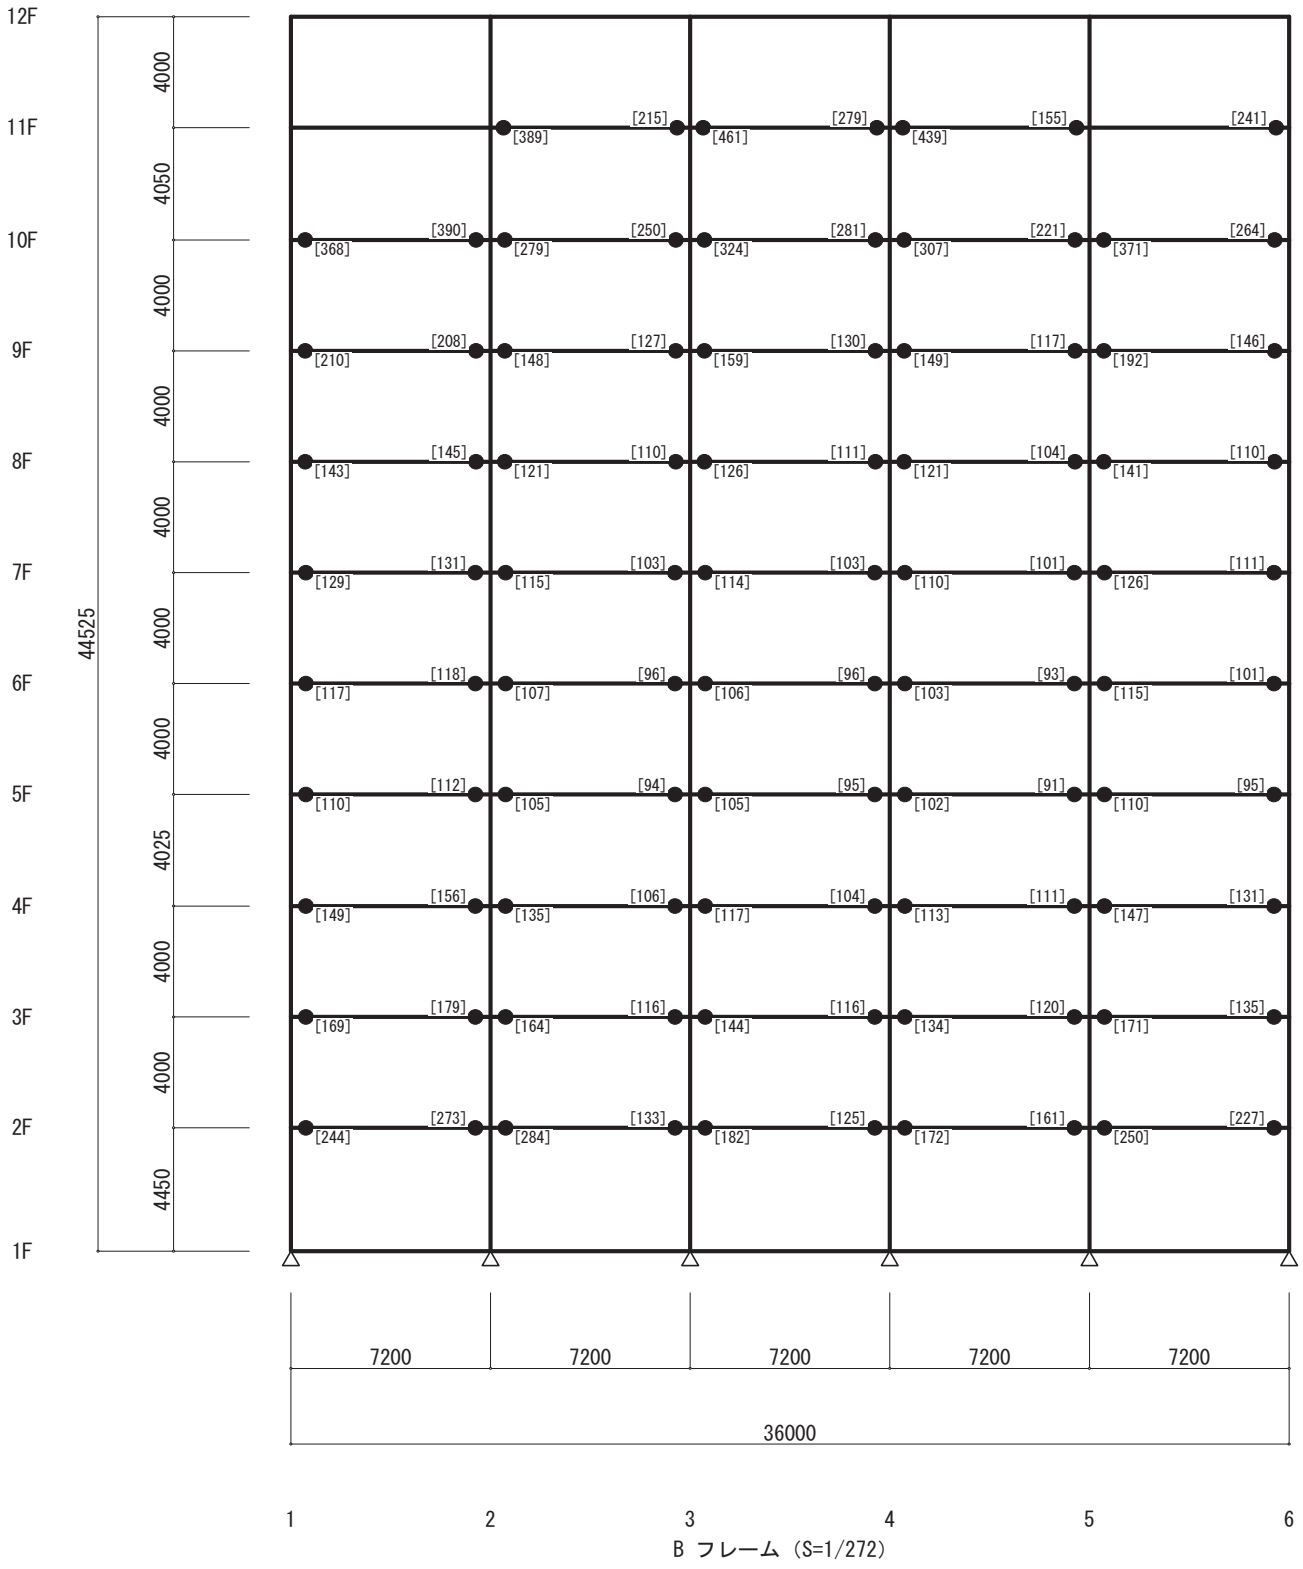

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

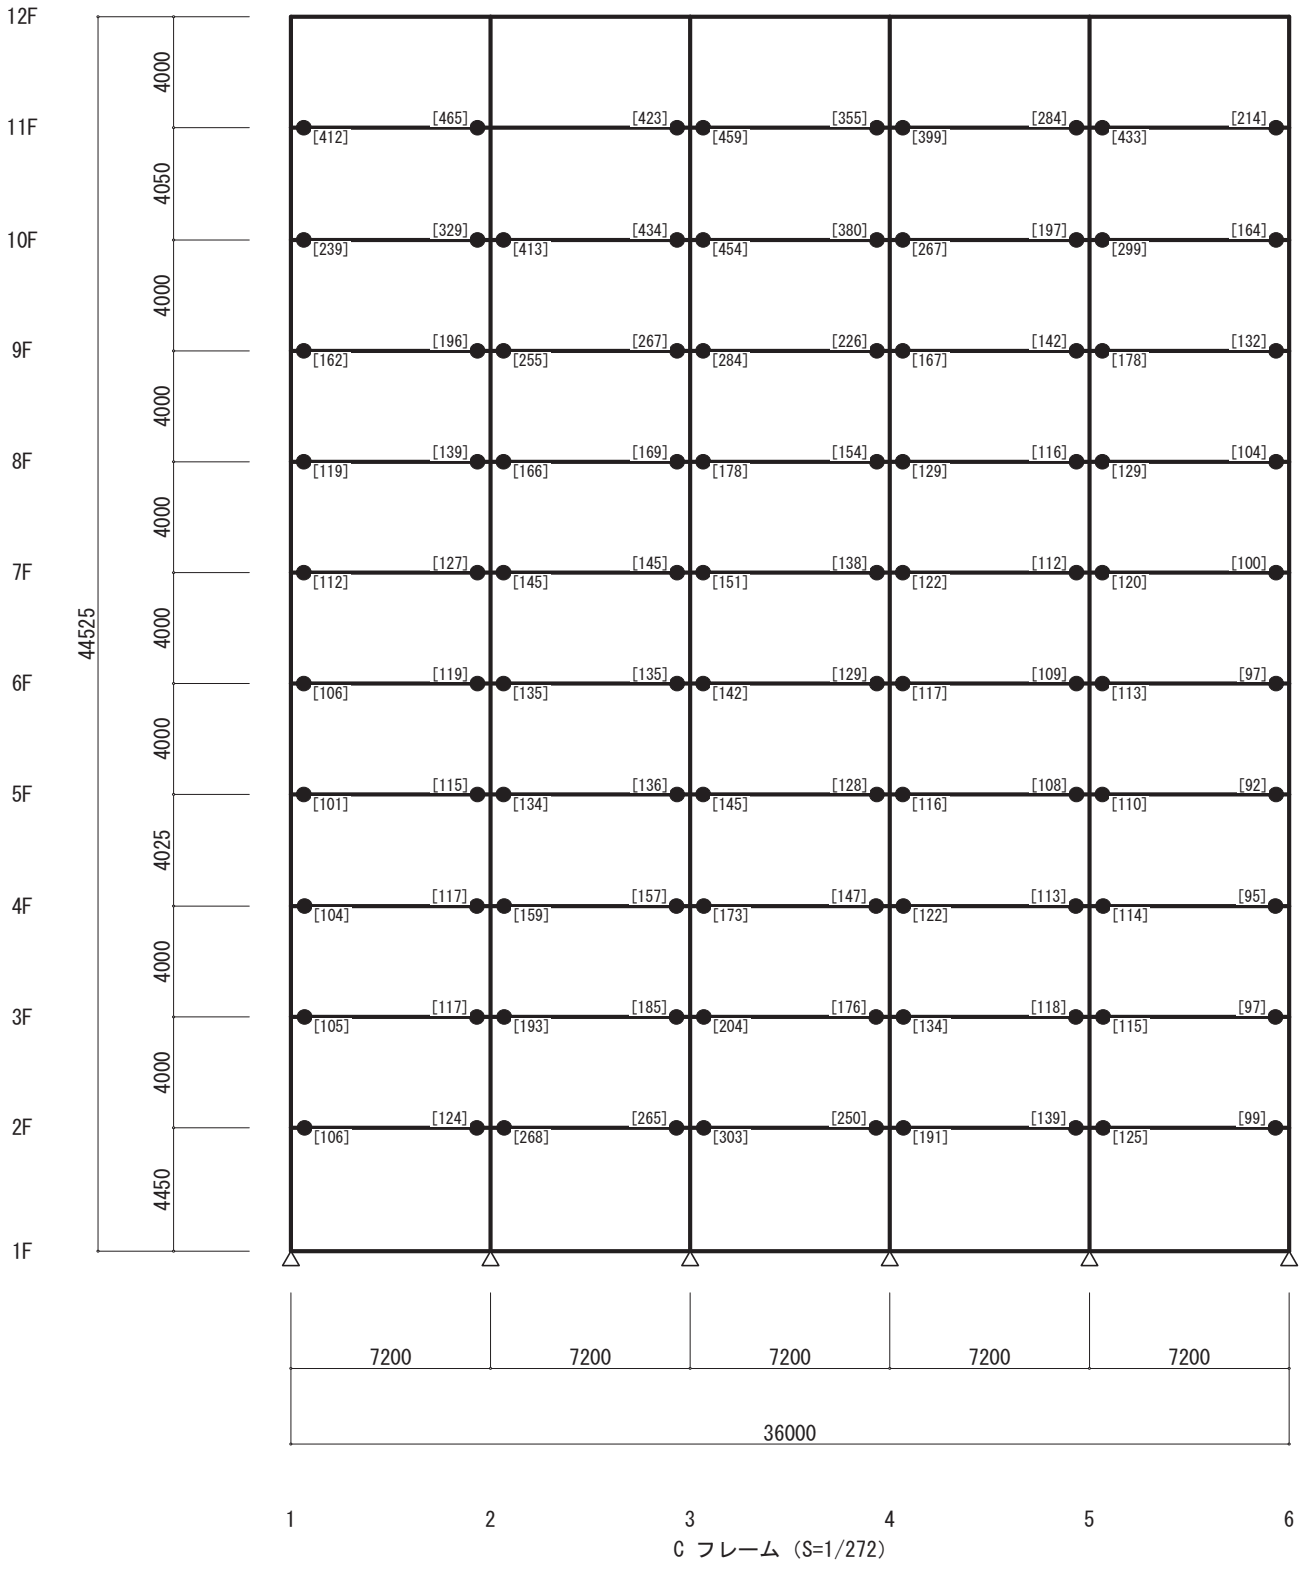

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

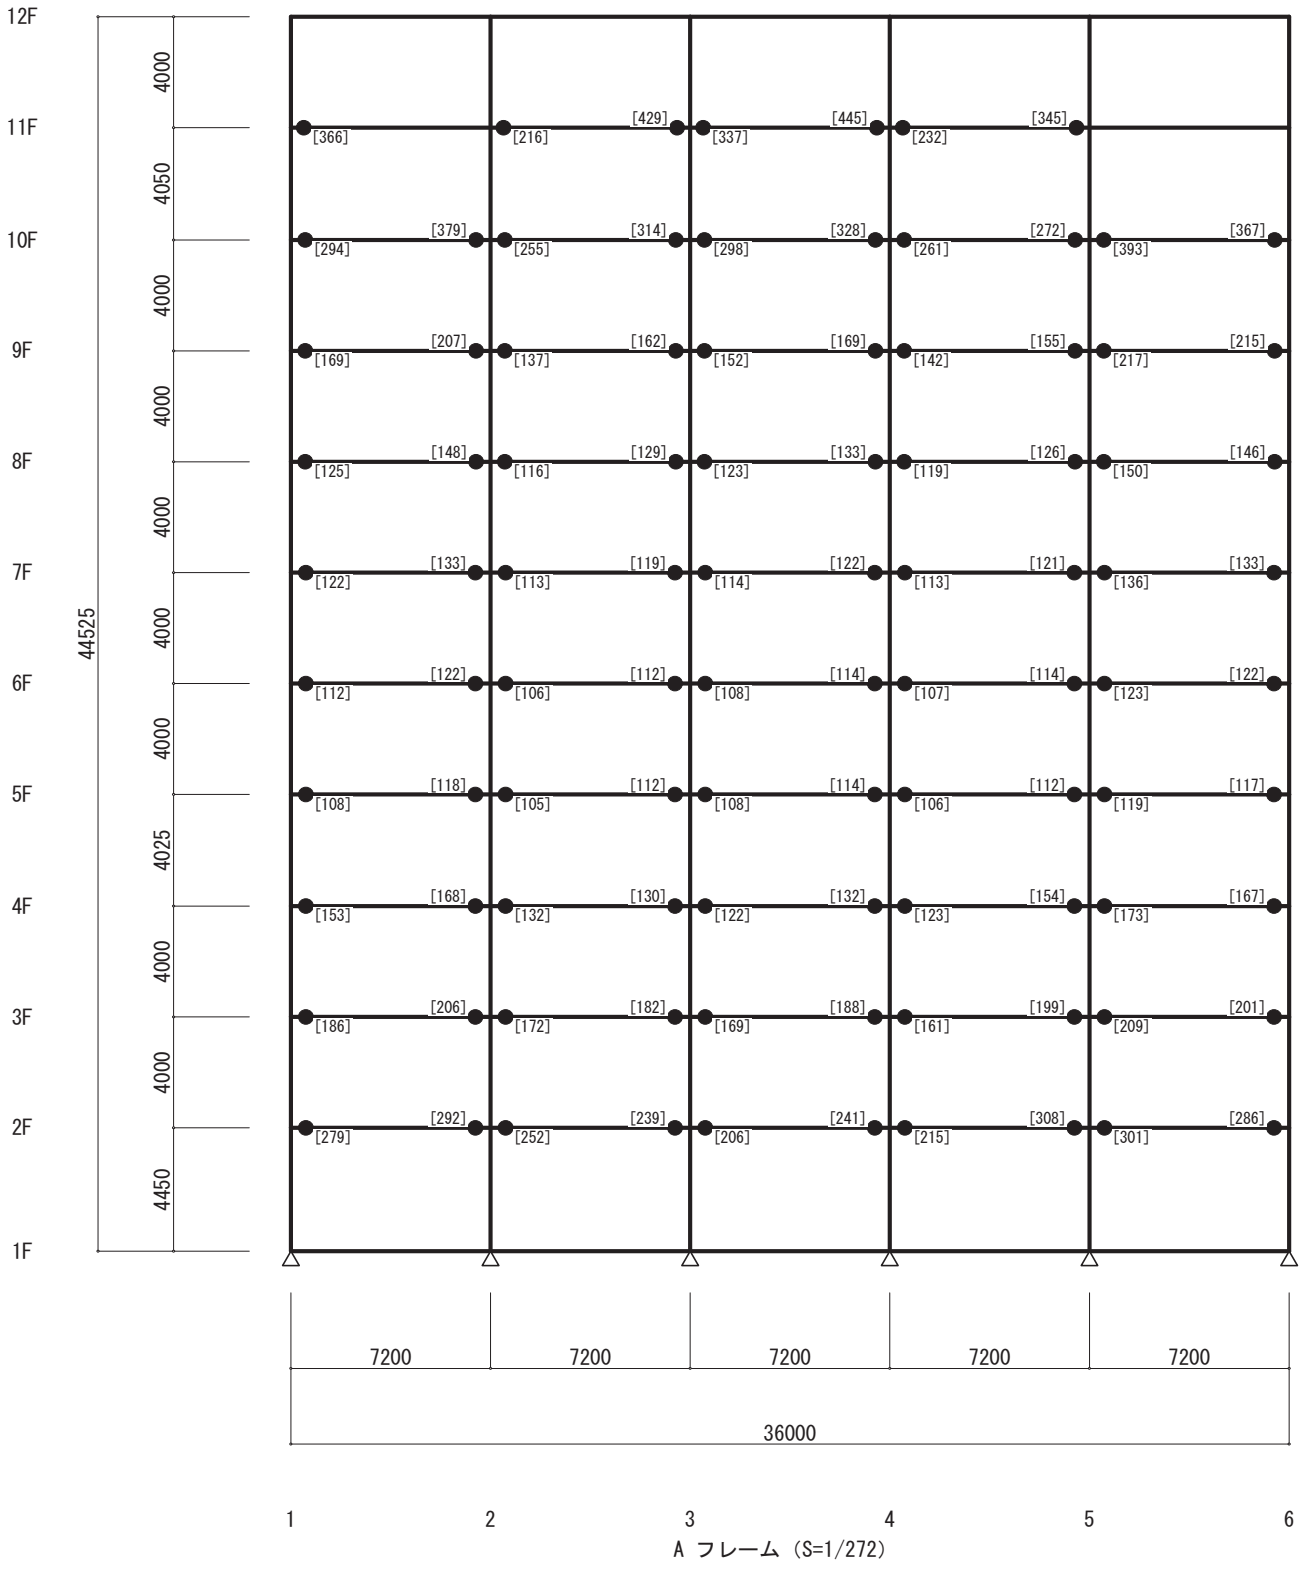

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

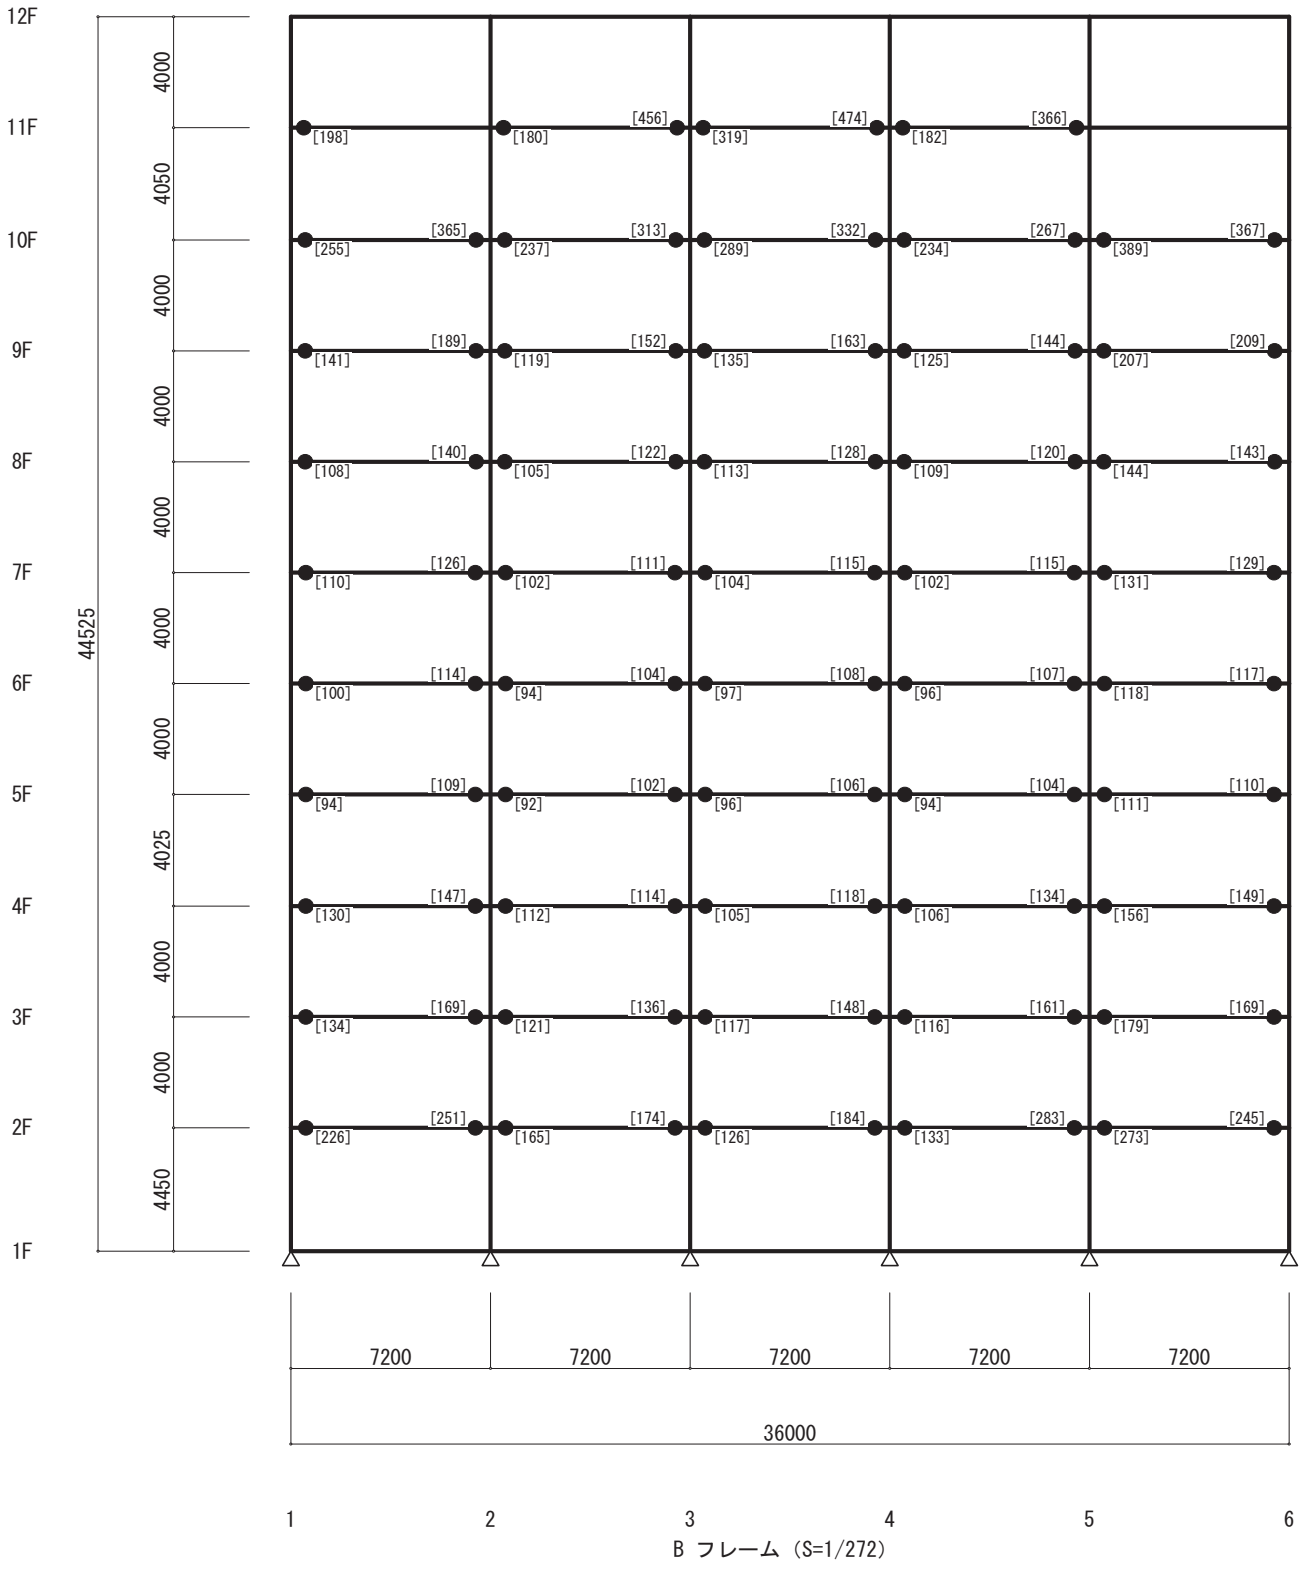

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

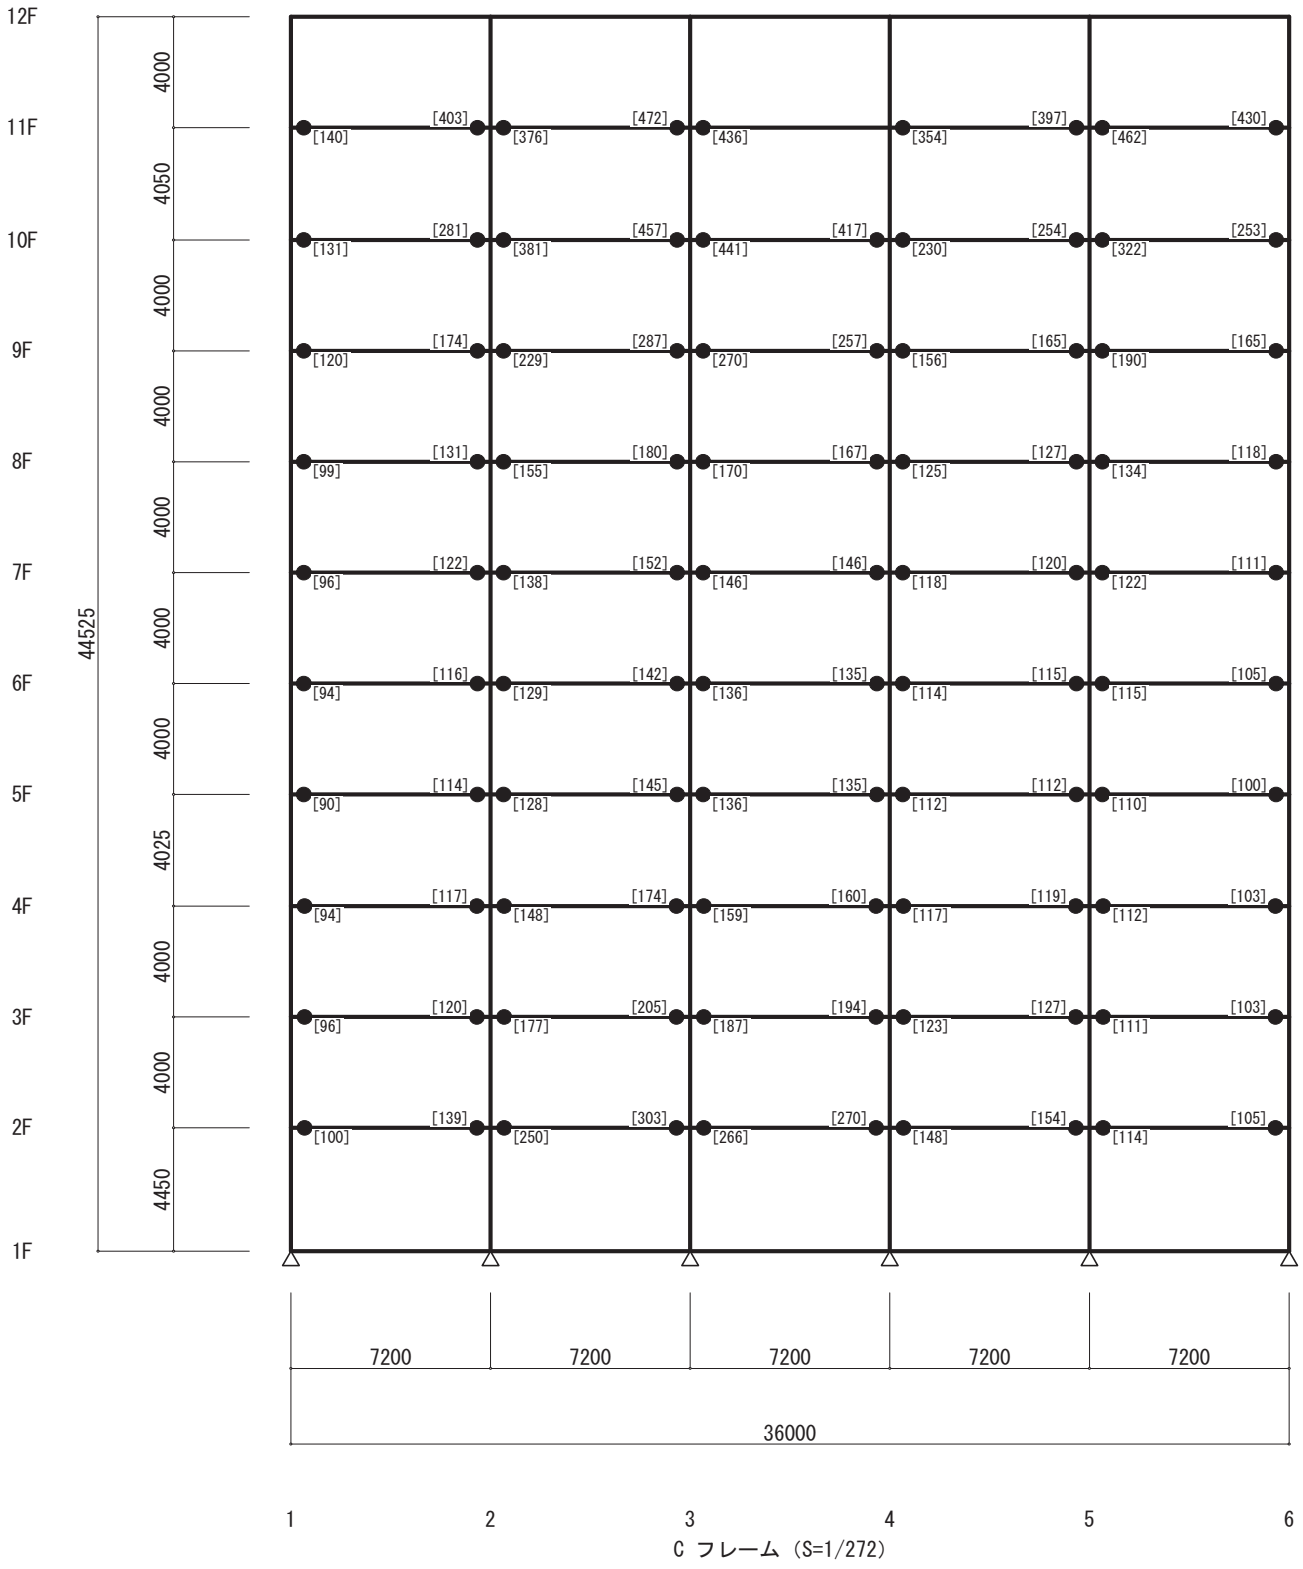

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

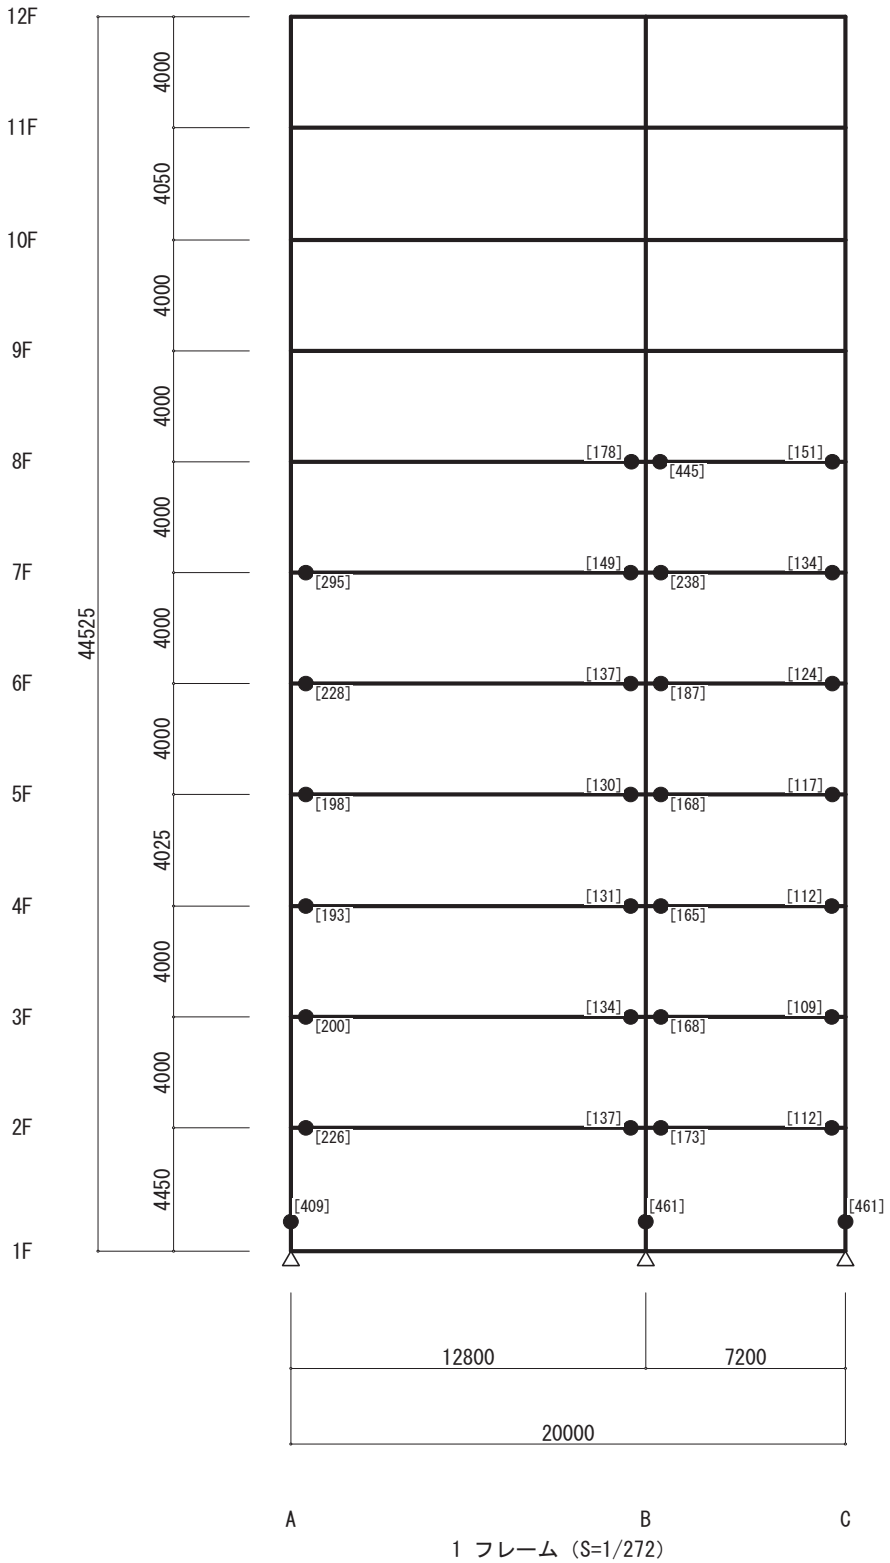

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

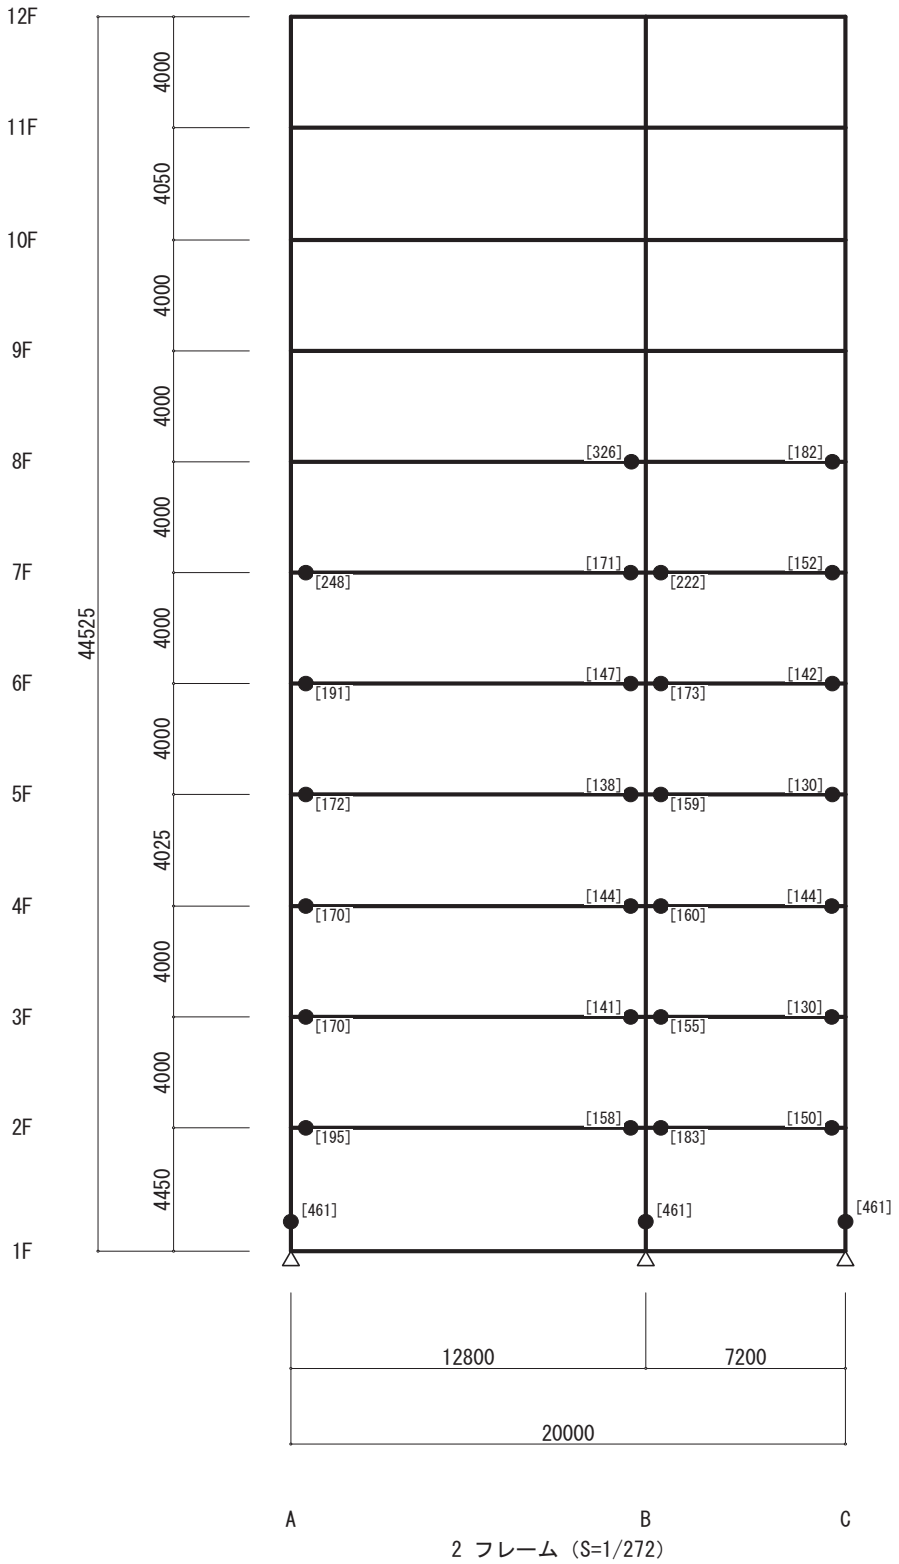

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

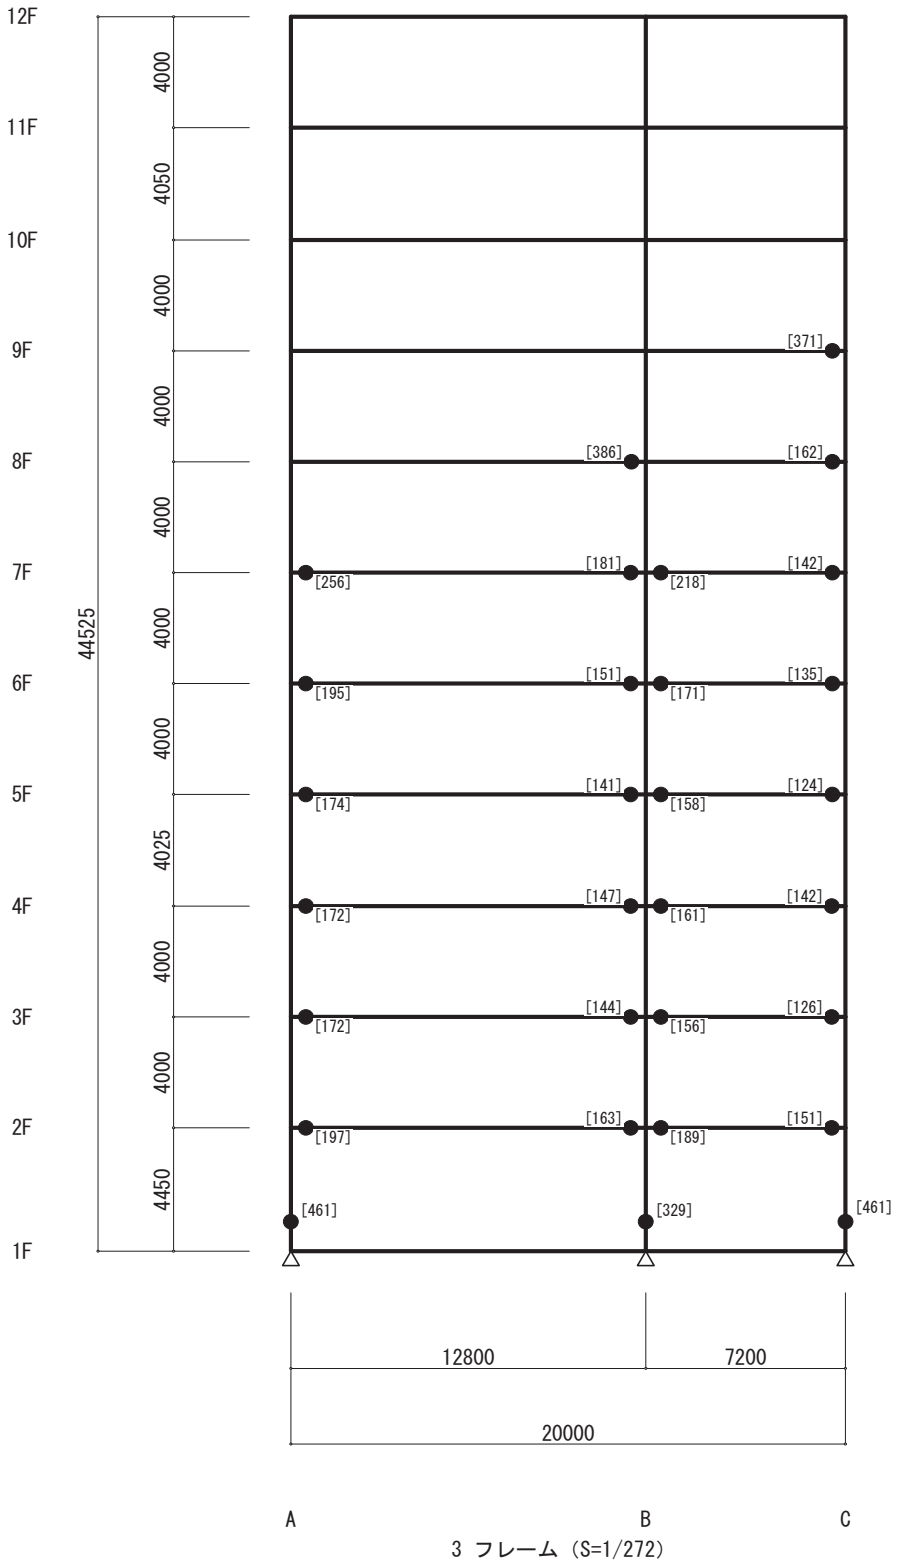

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

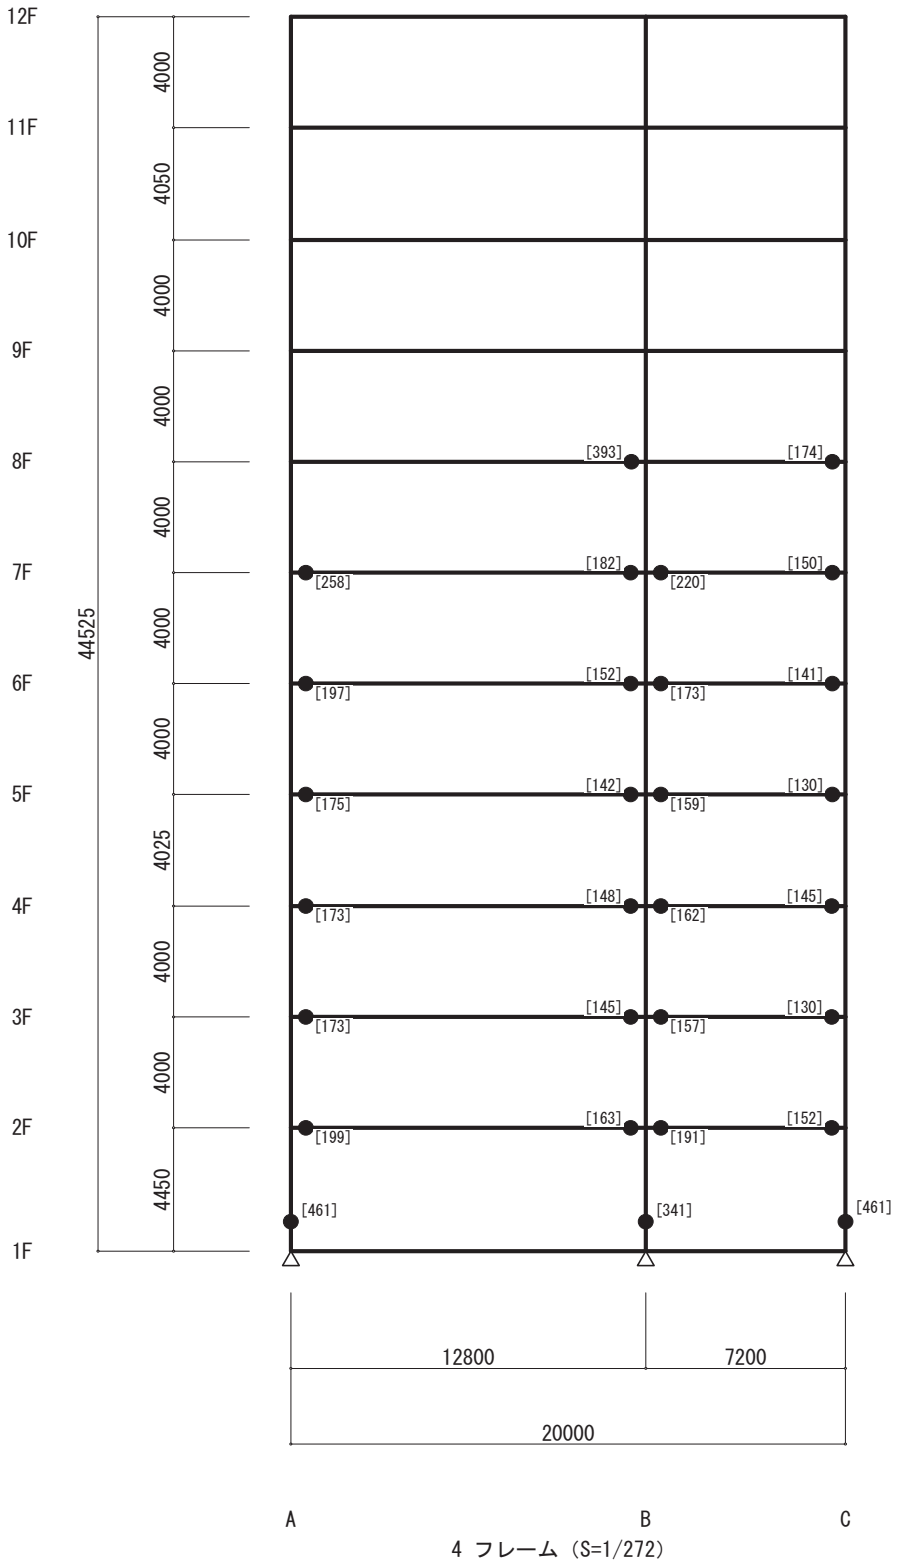

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

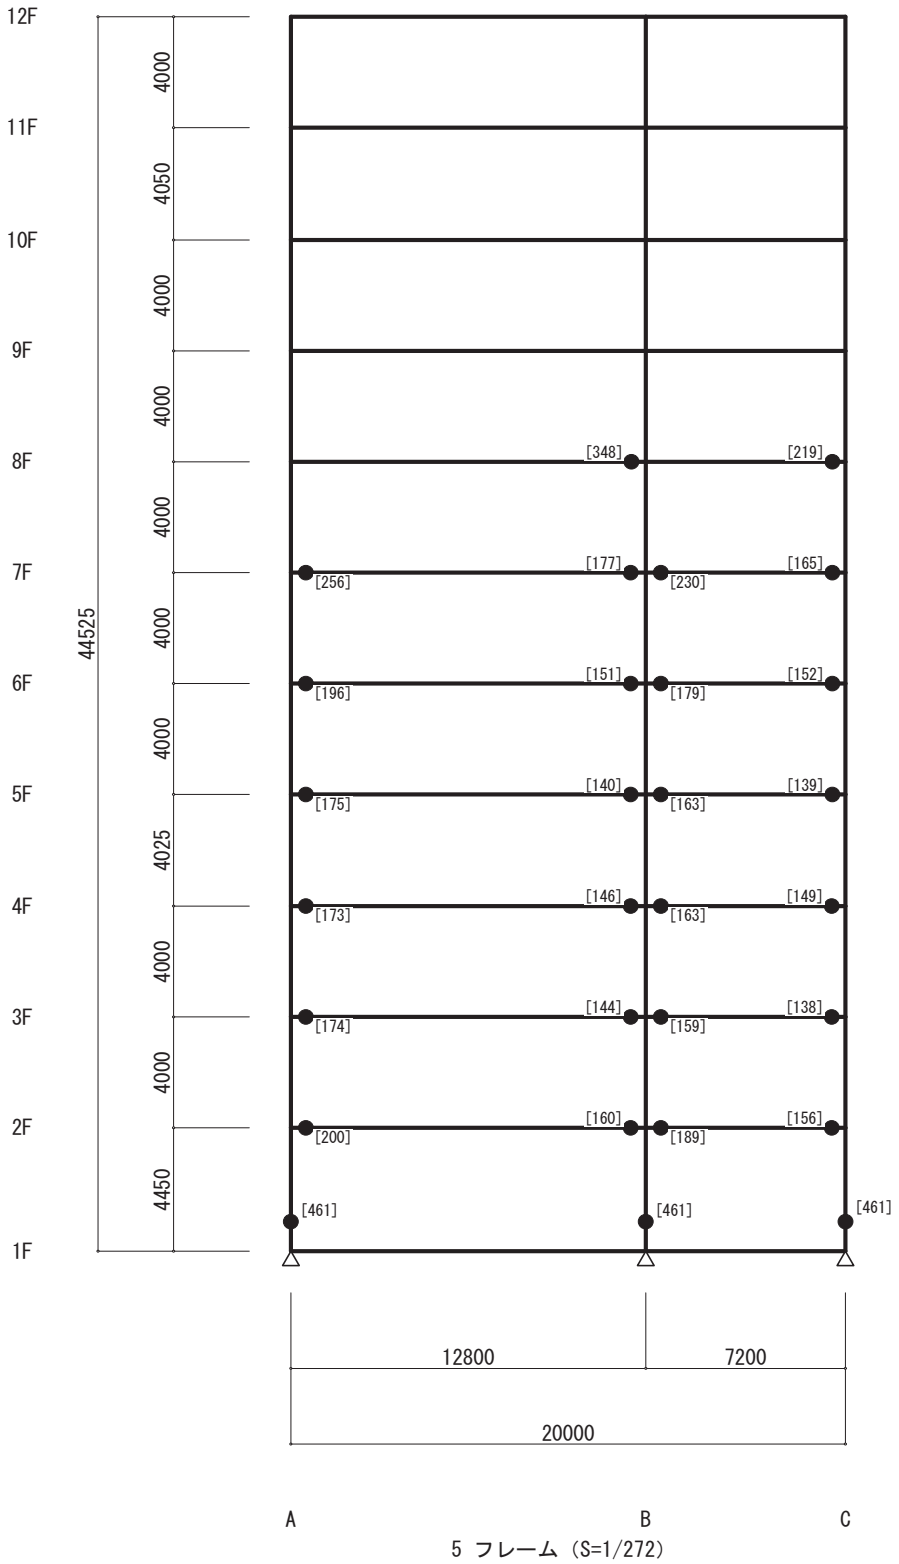

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

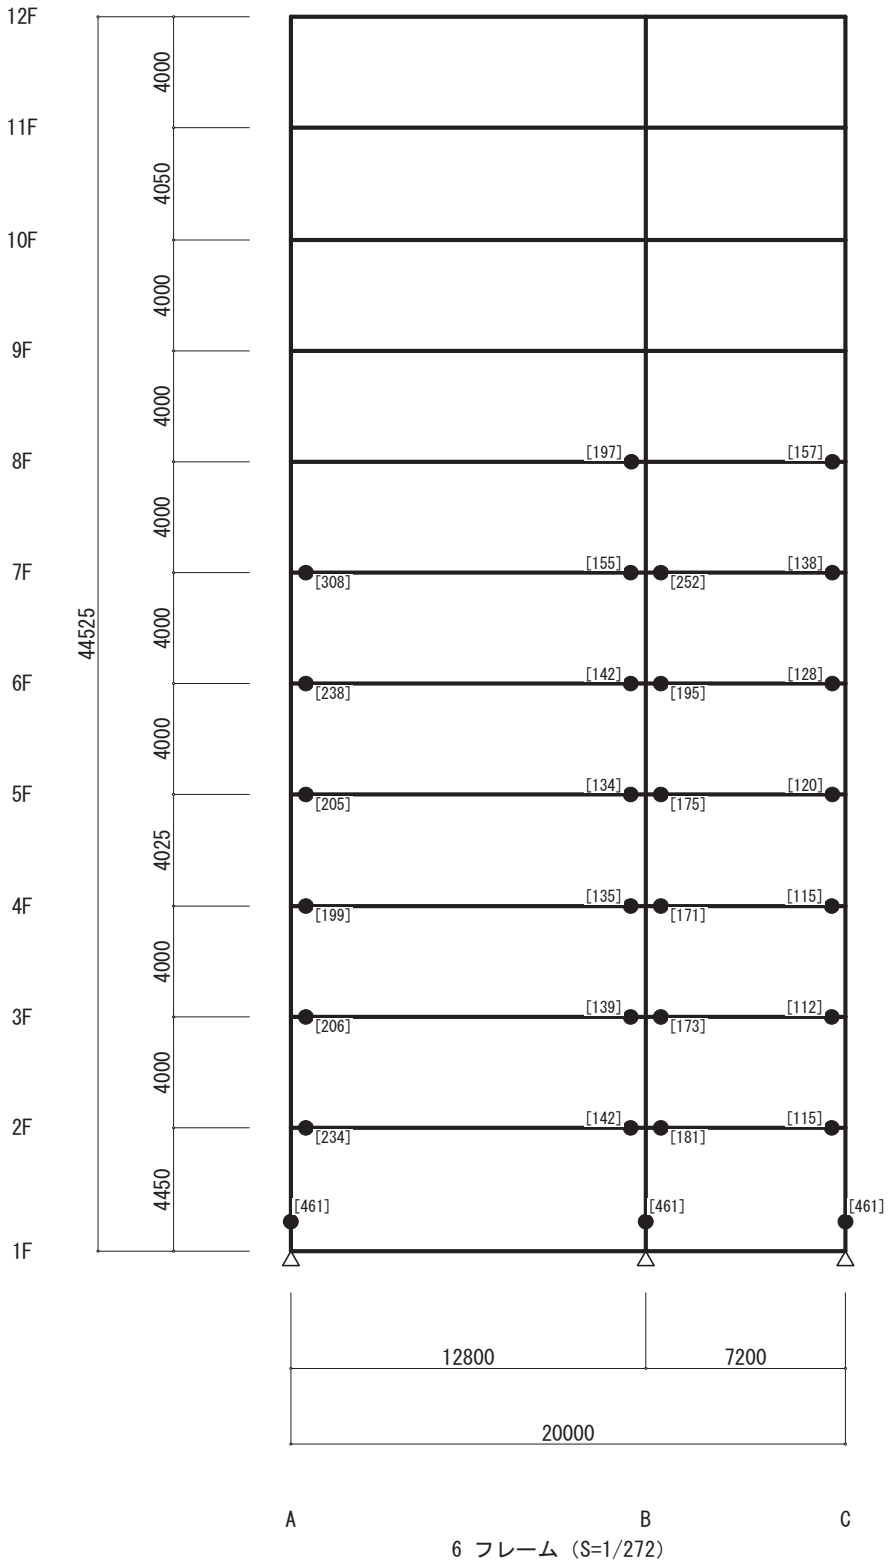

6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

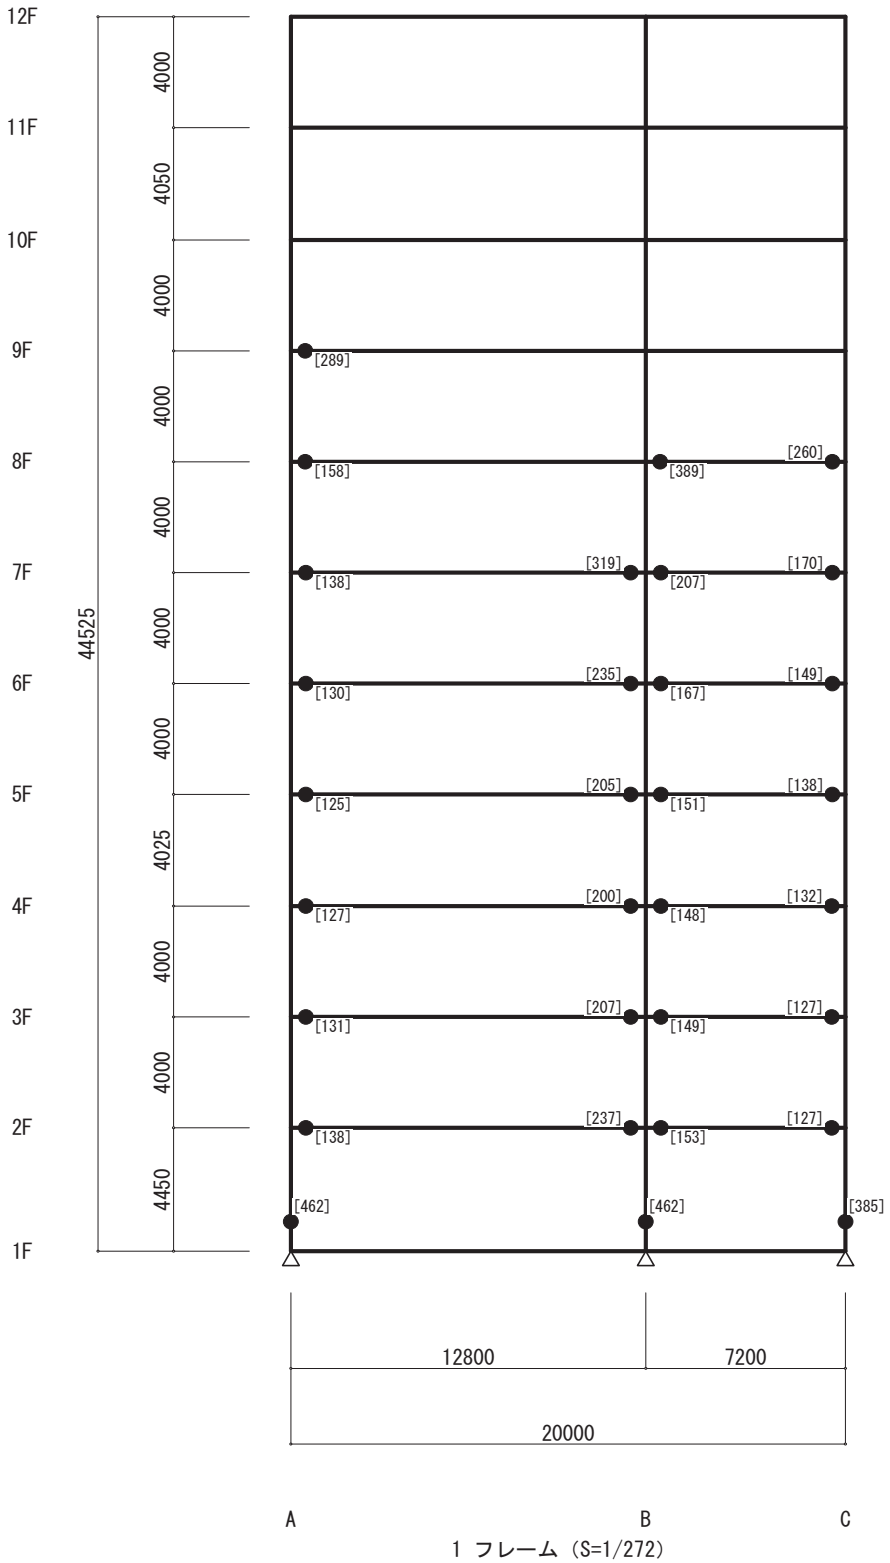

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

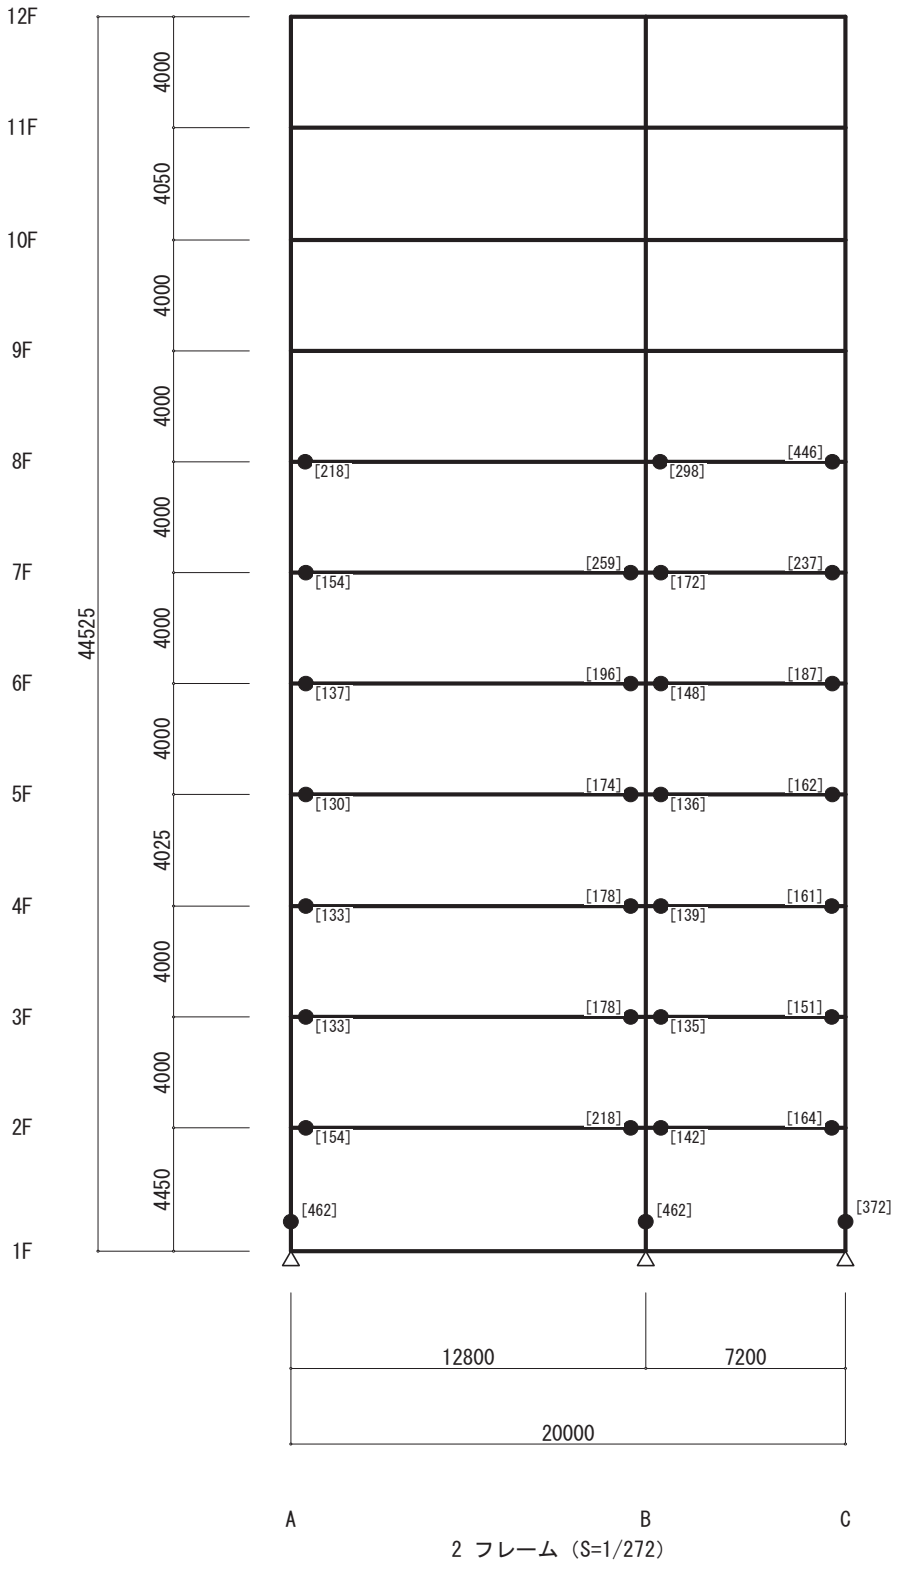

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

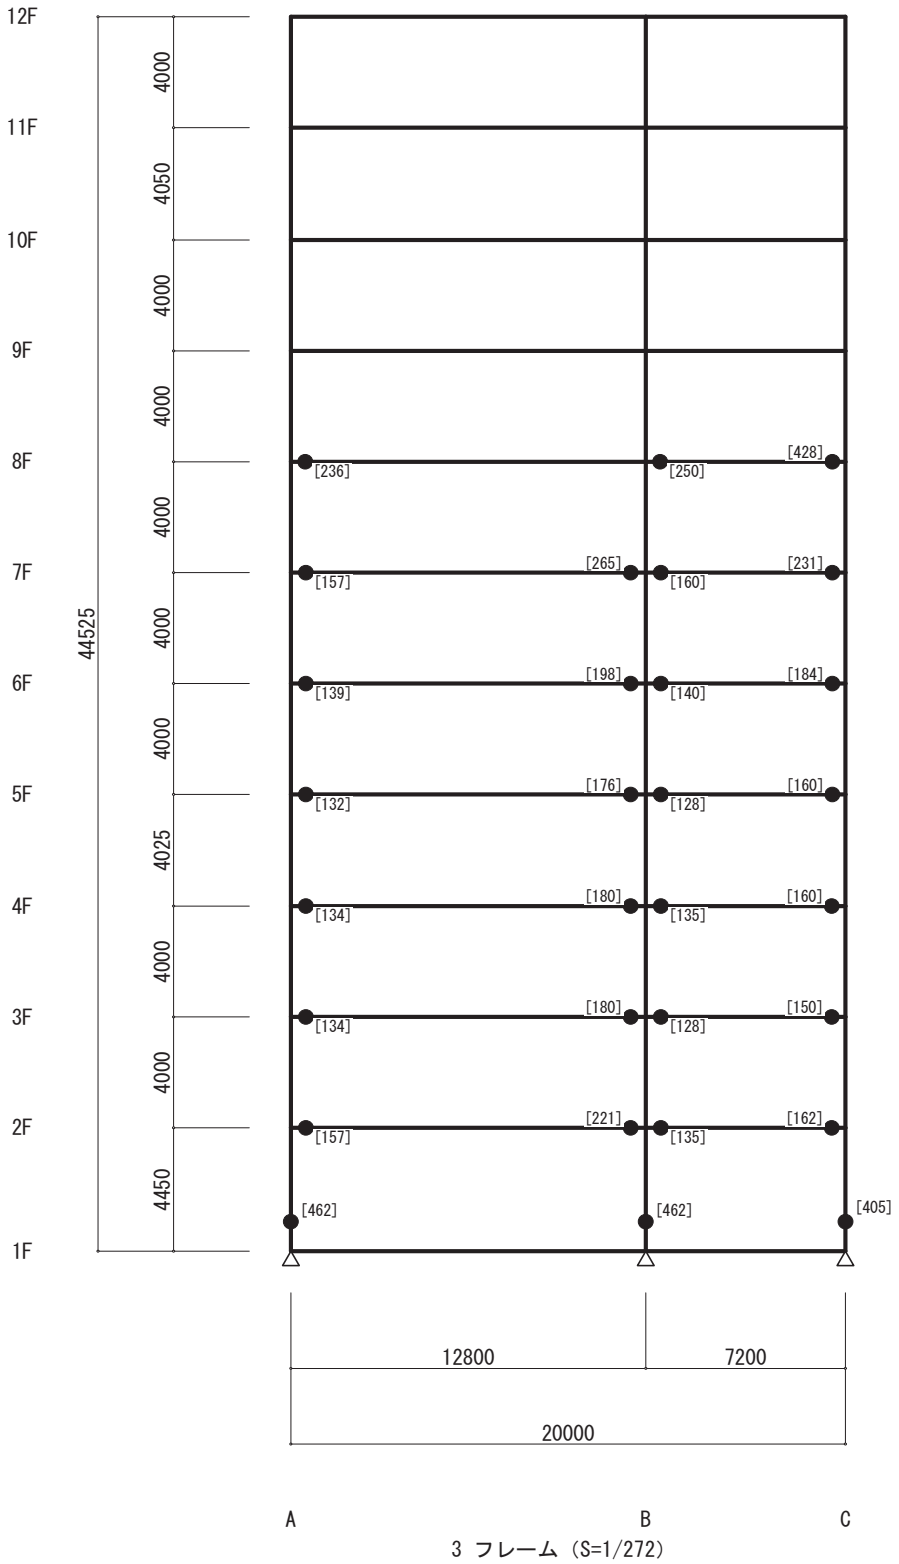

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

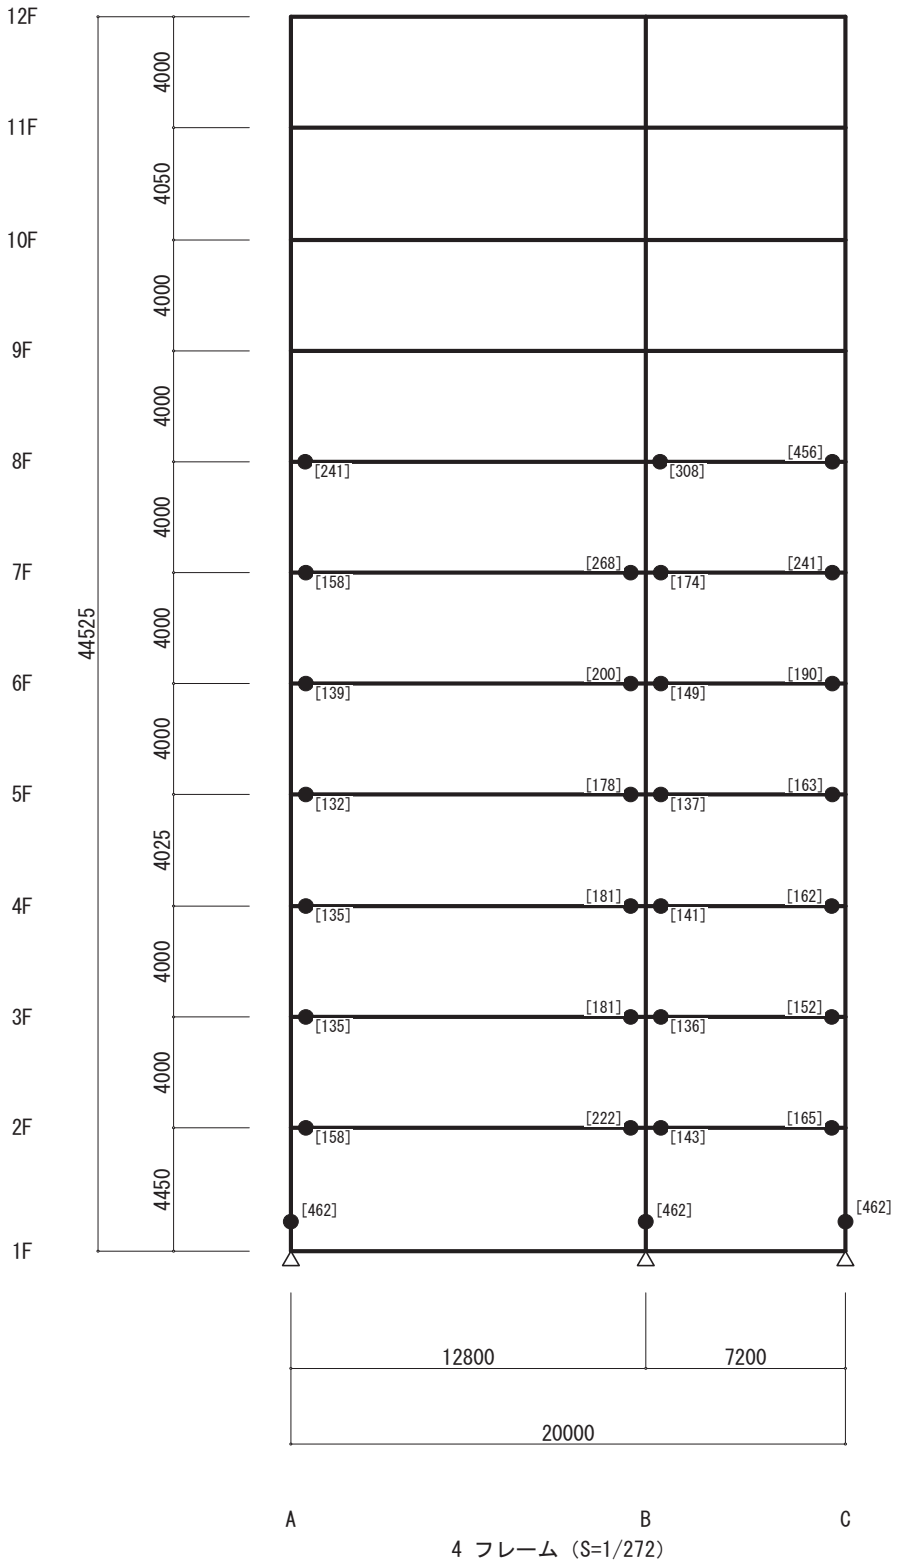

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

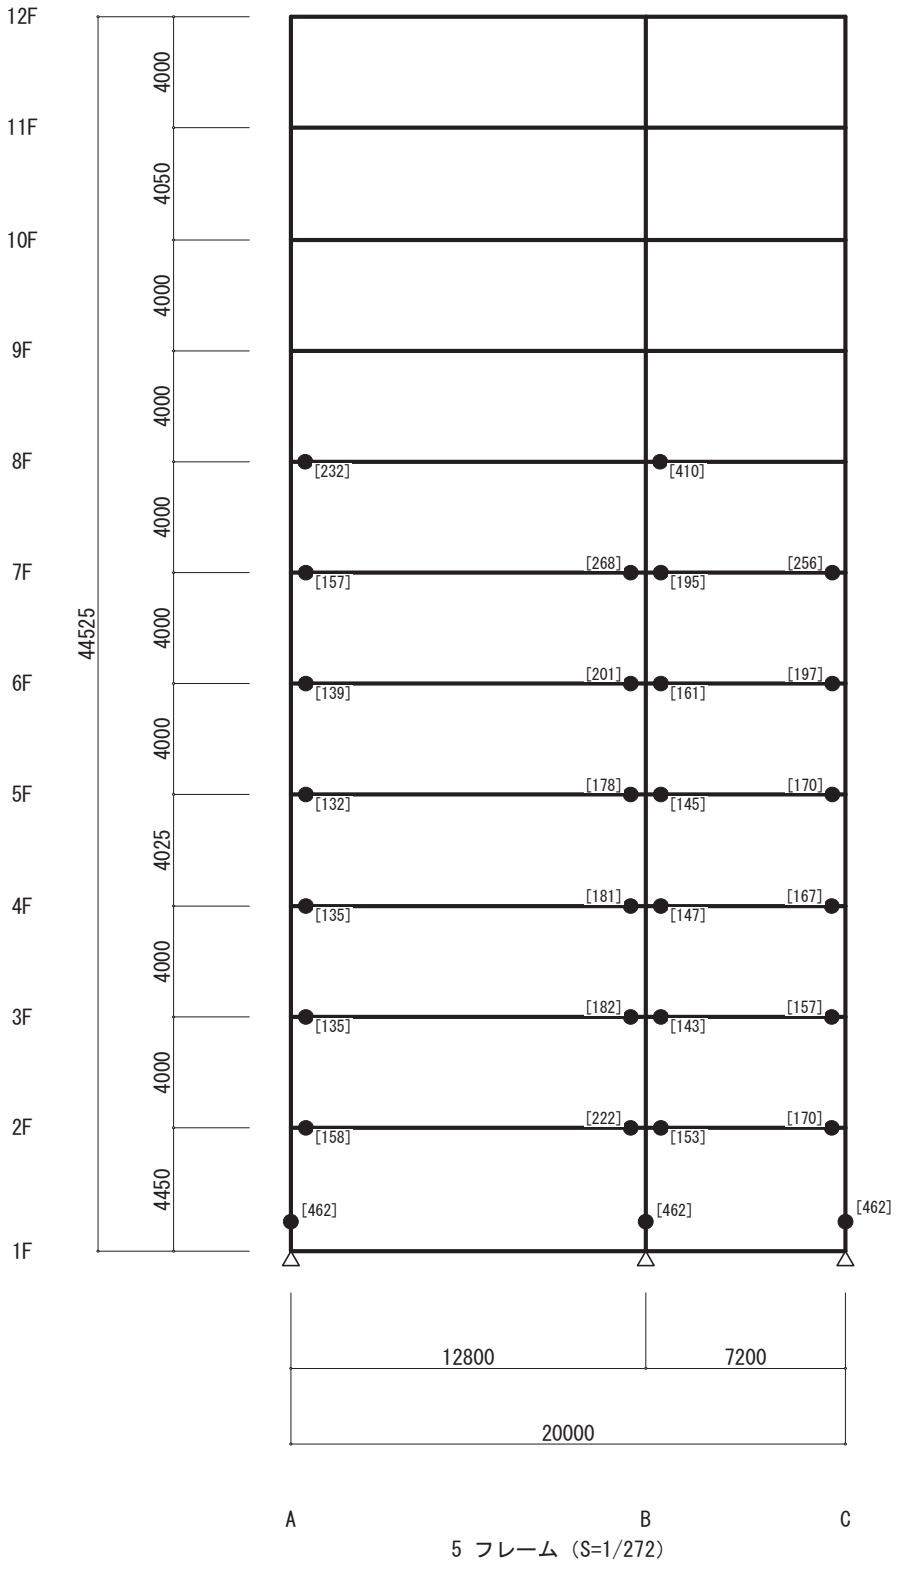

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

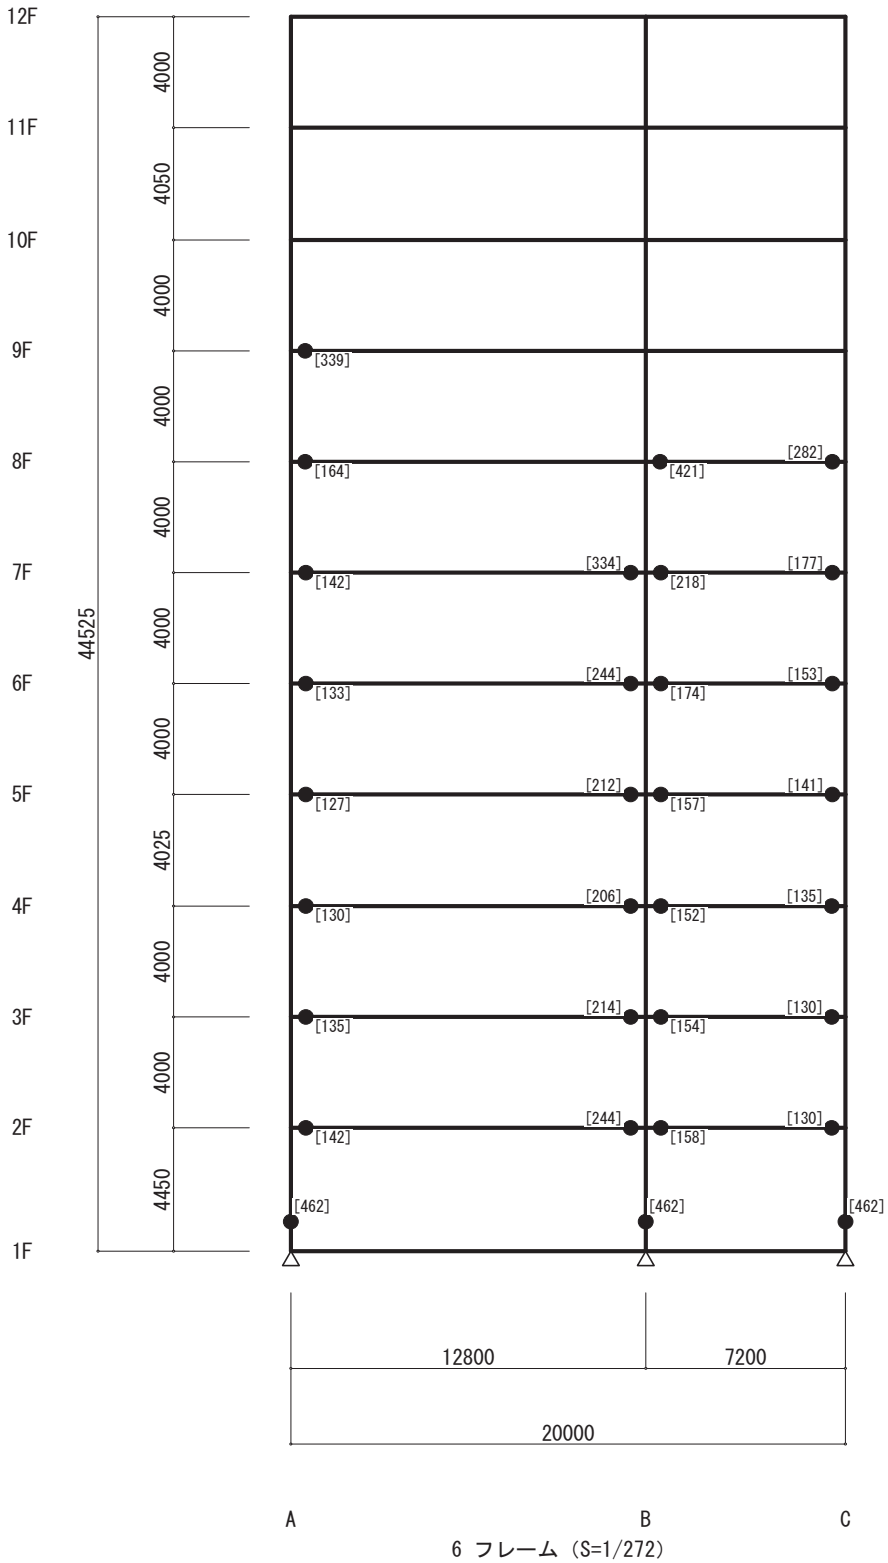

6 フレーム (S=1/272)

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

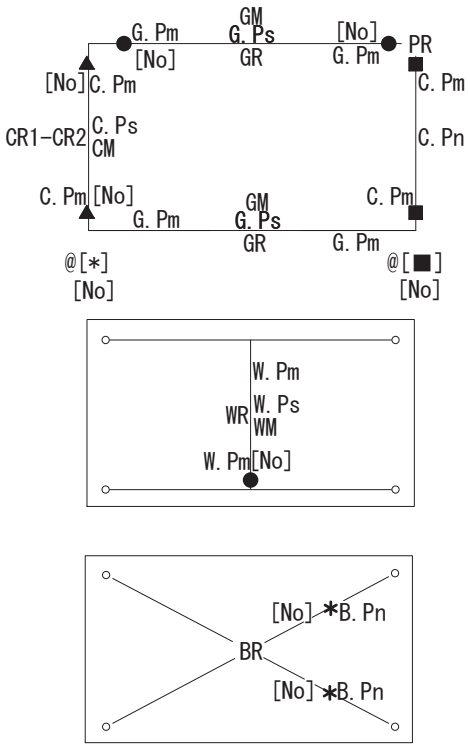

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

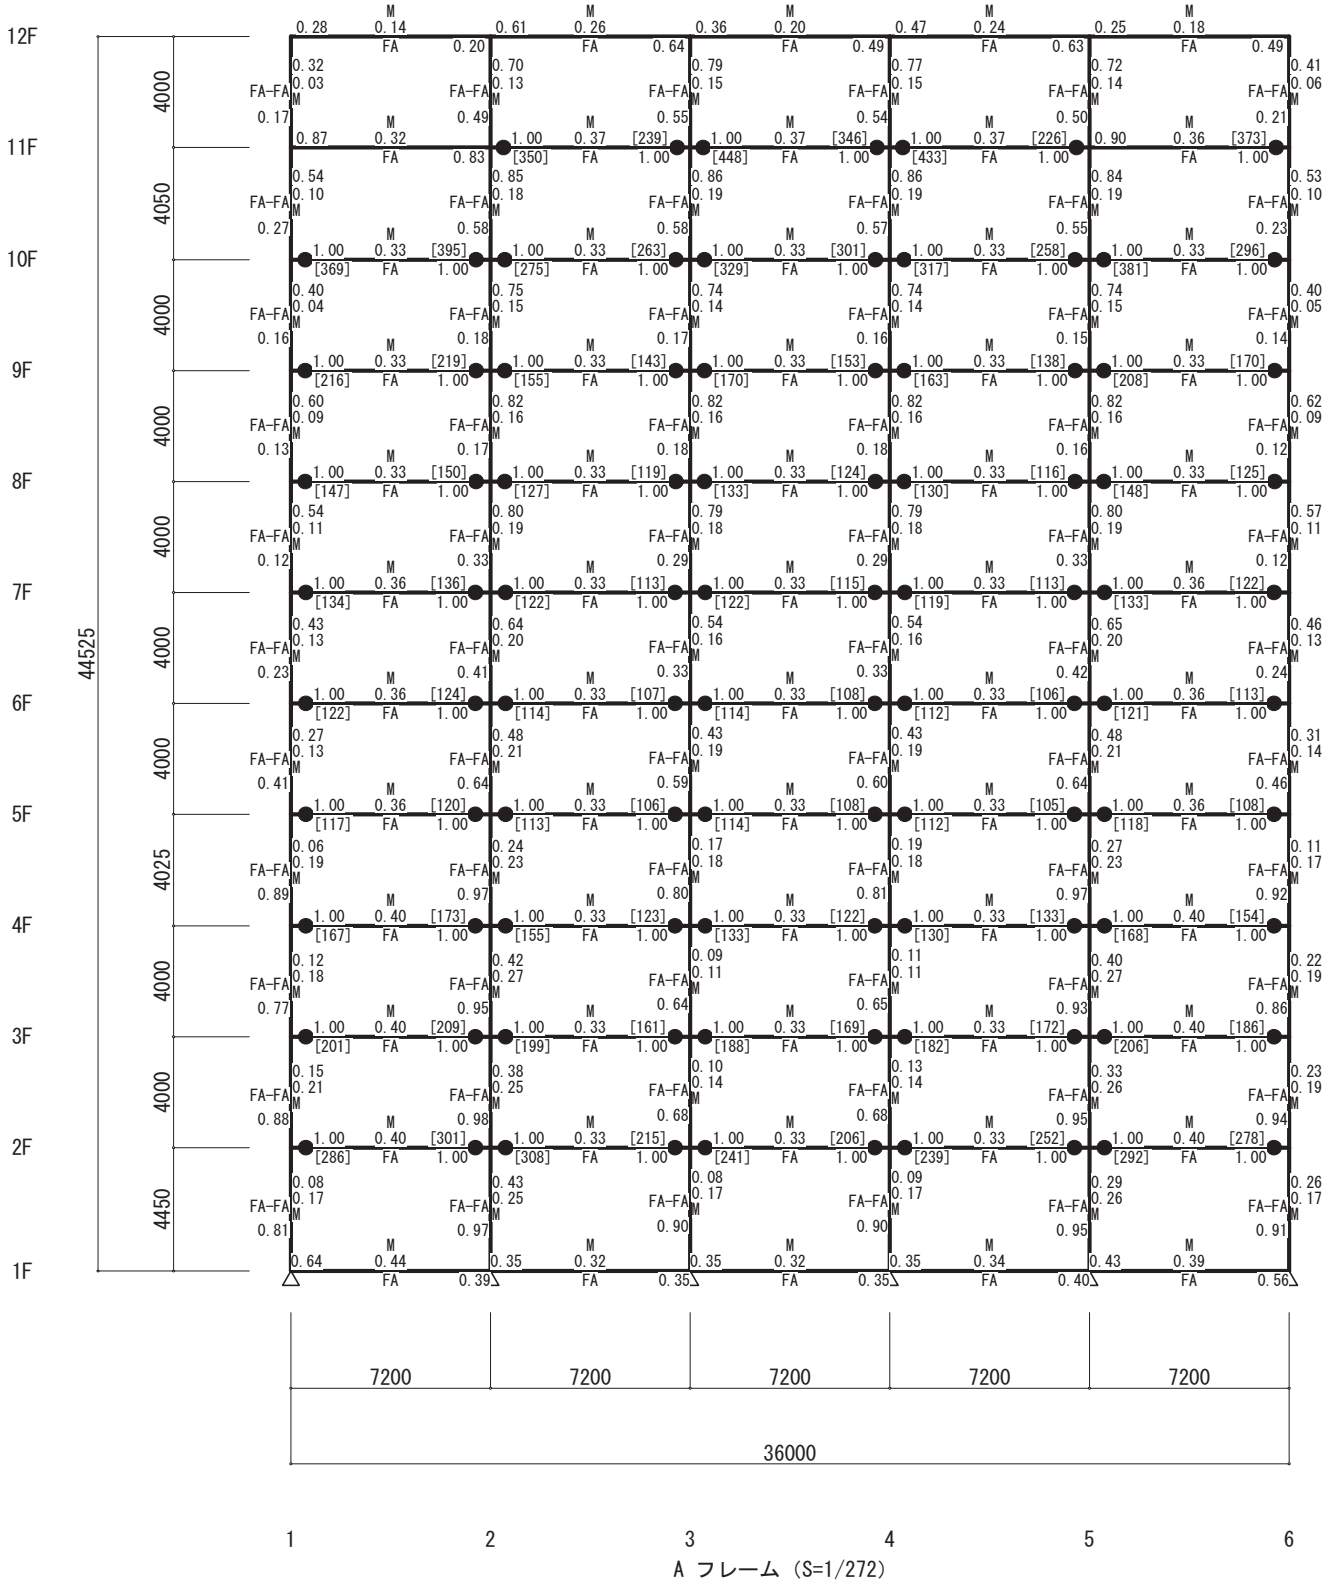

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

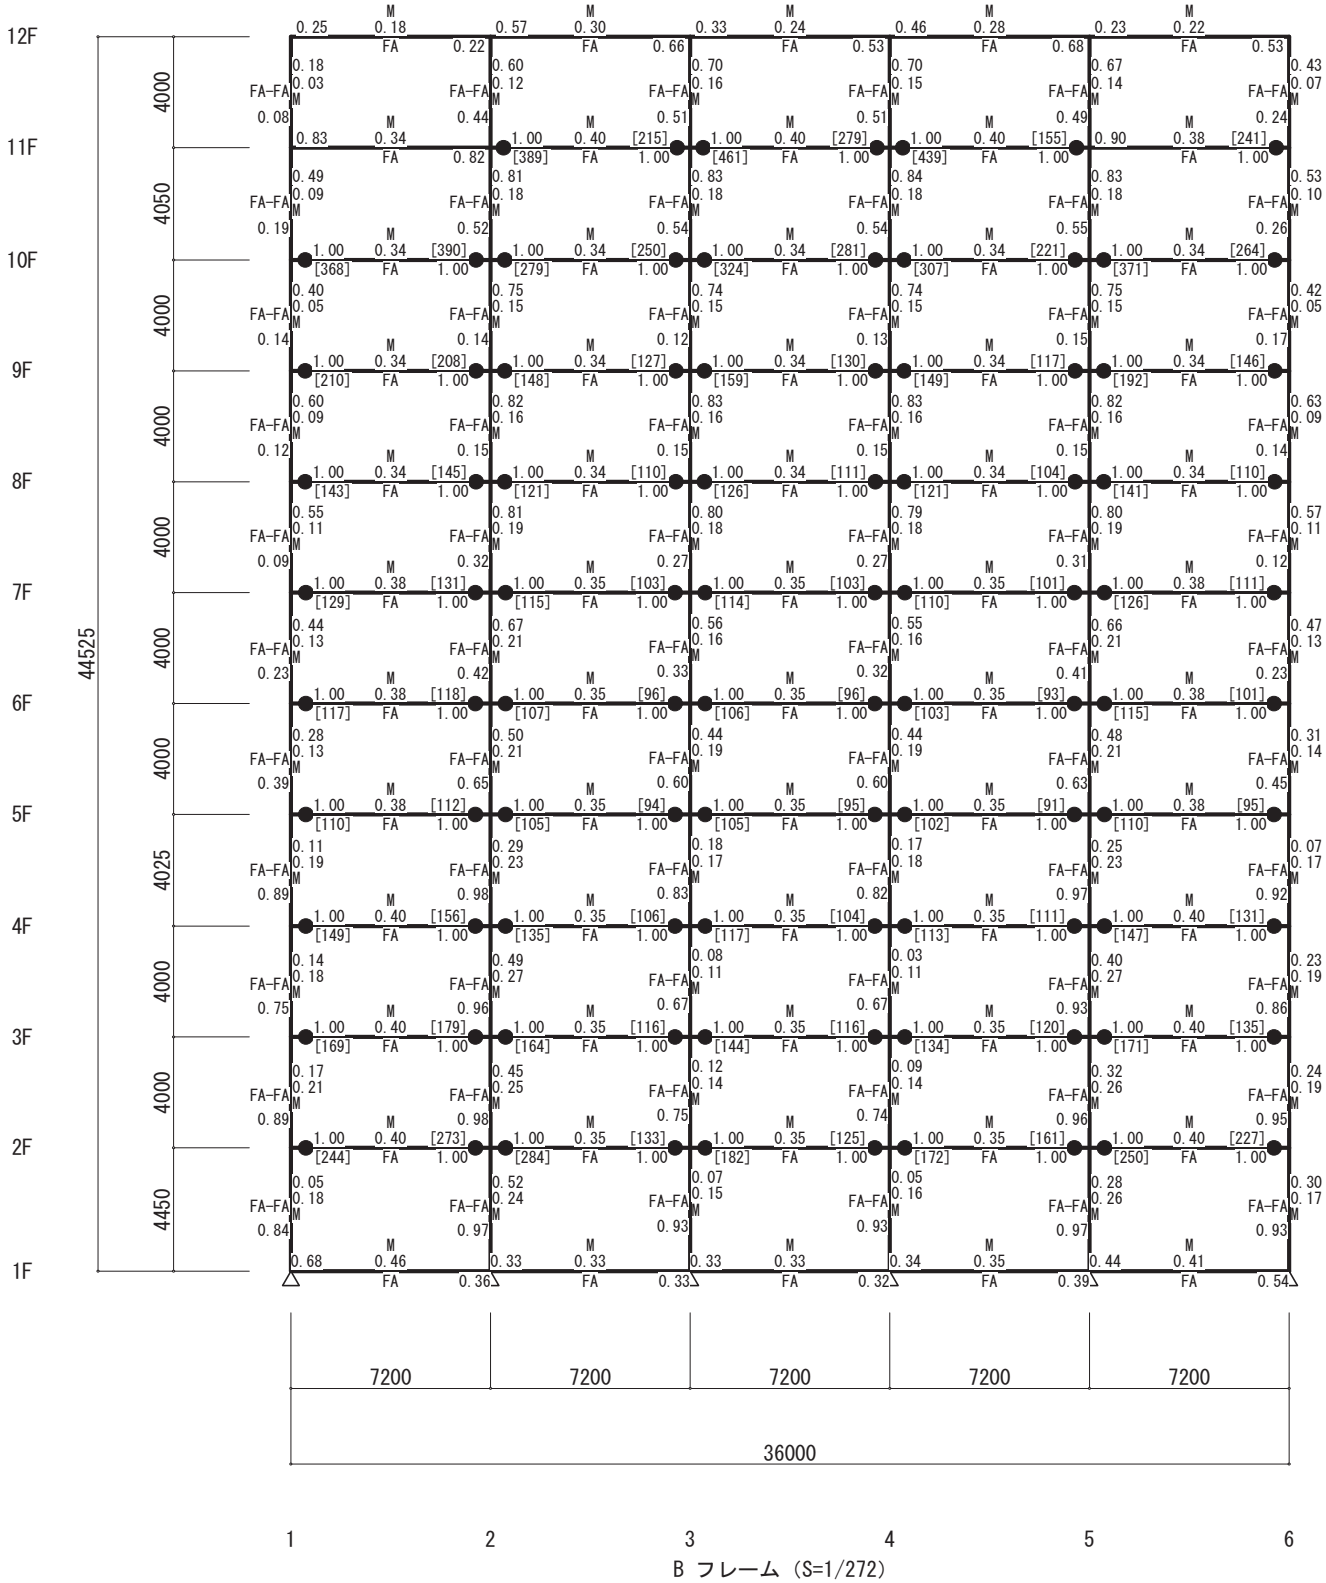

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

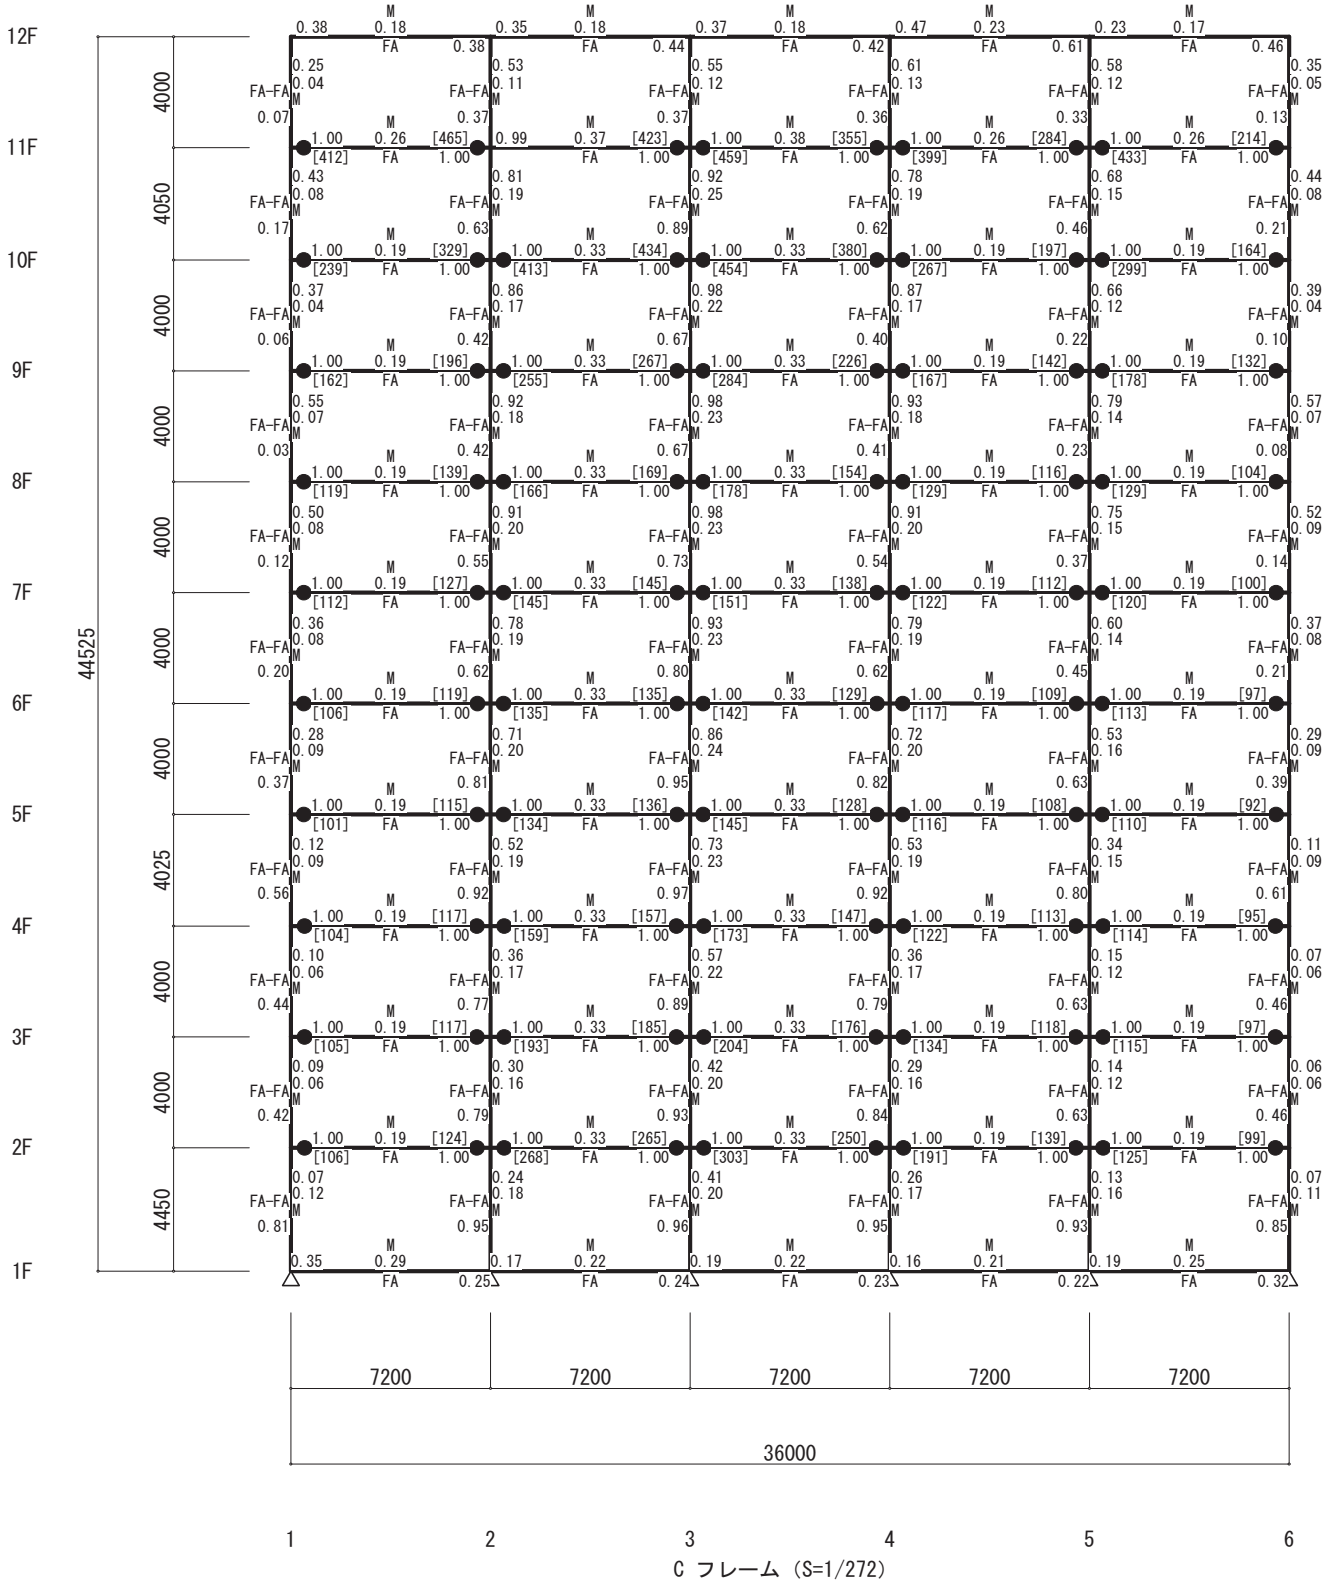

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

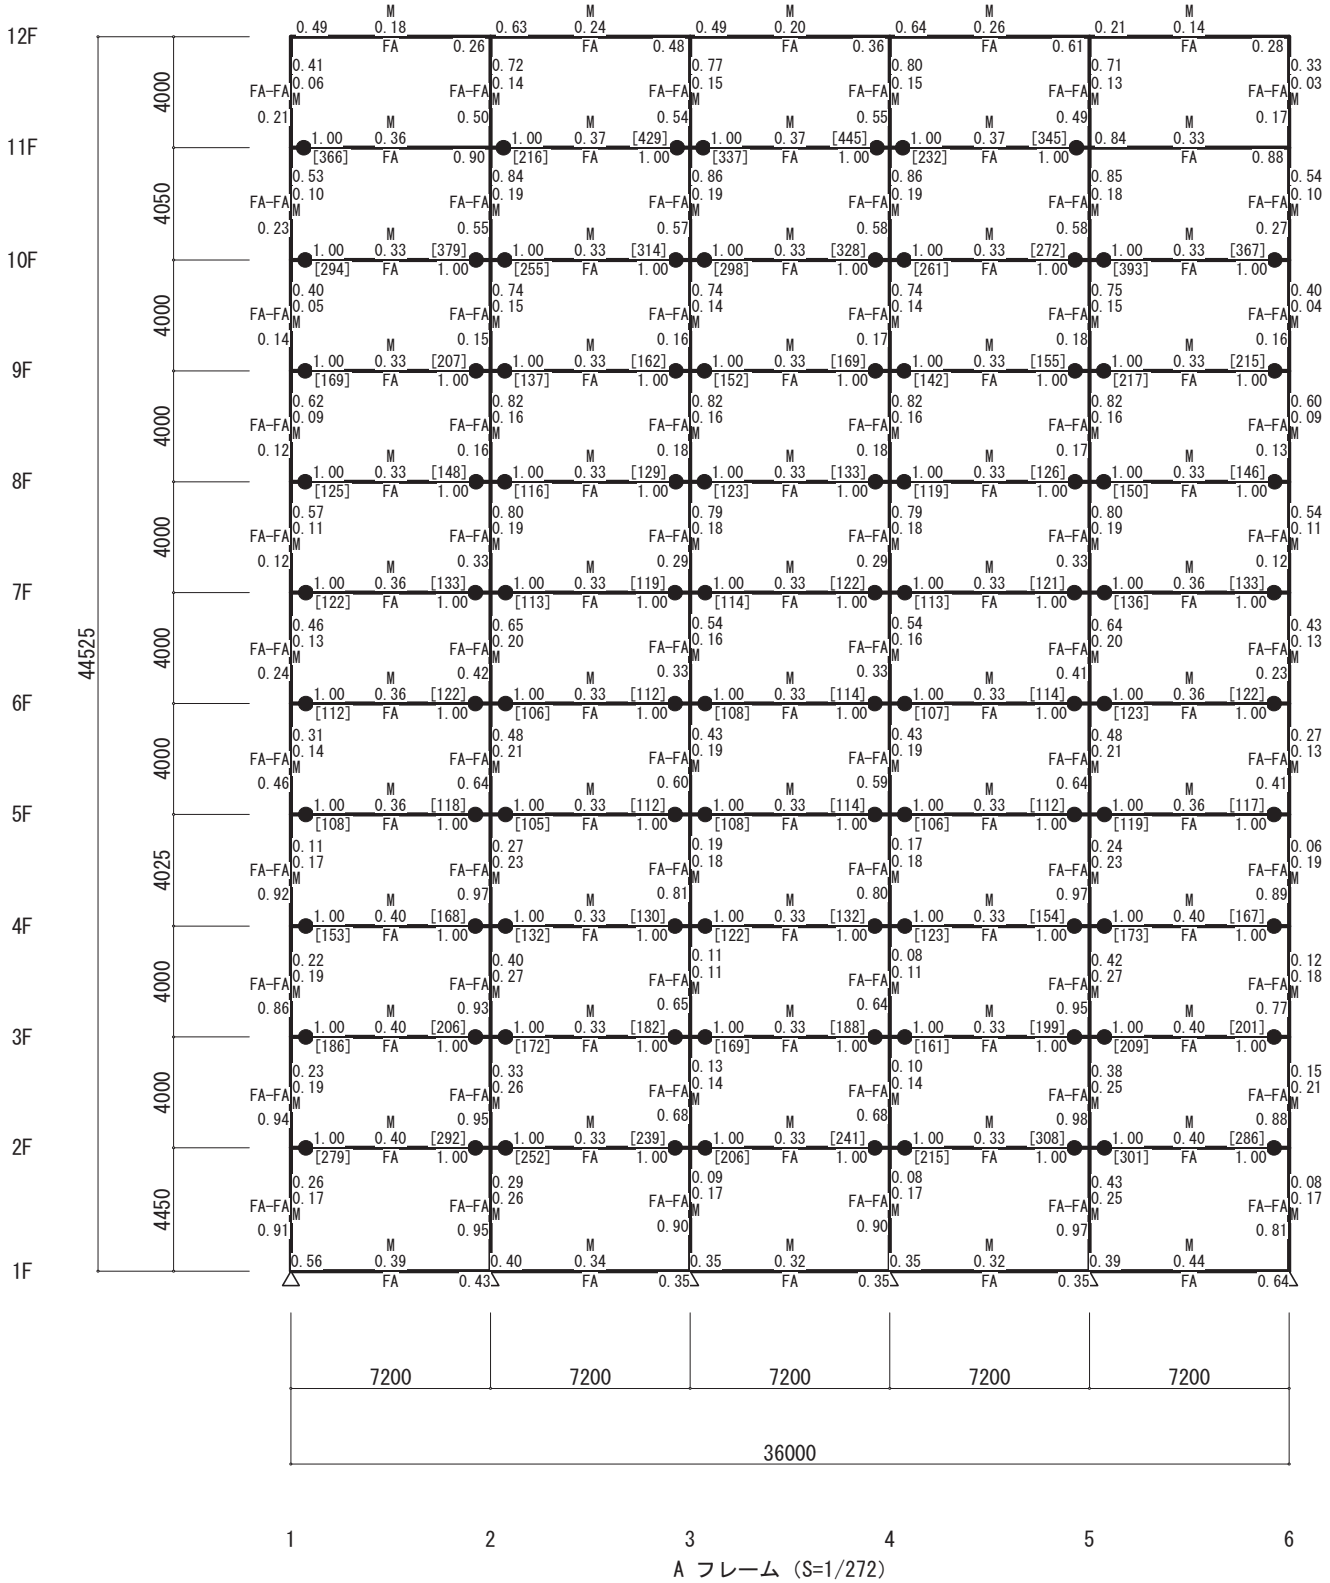

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

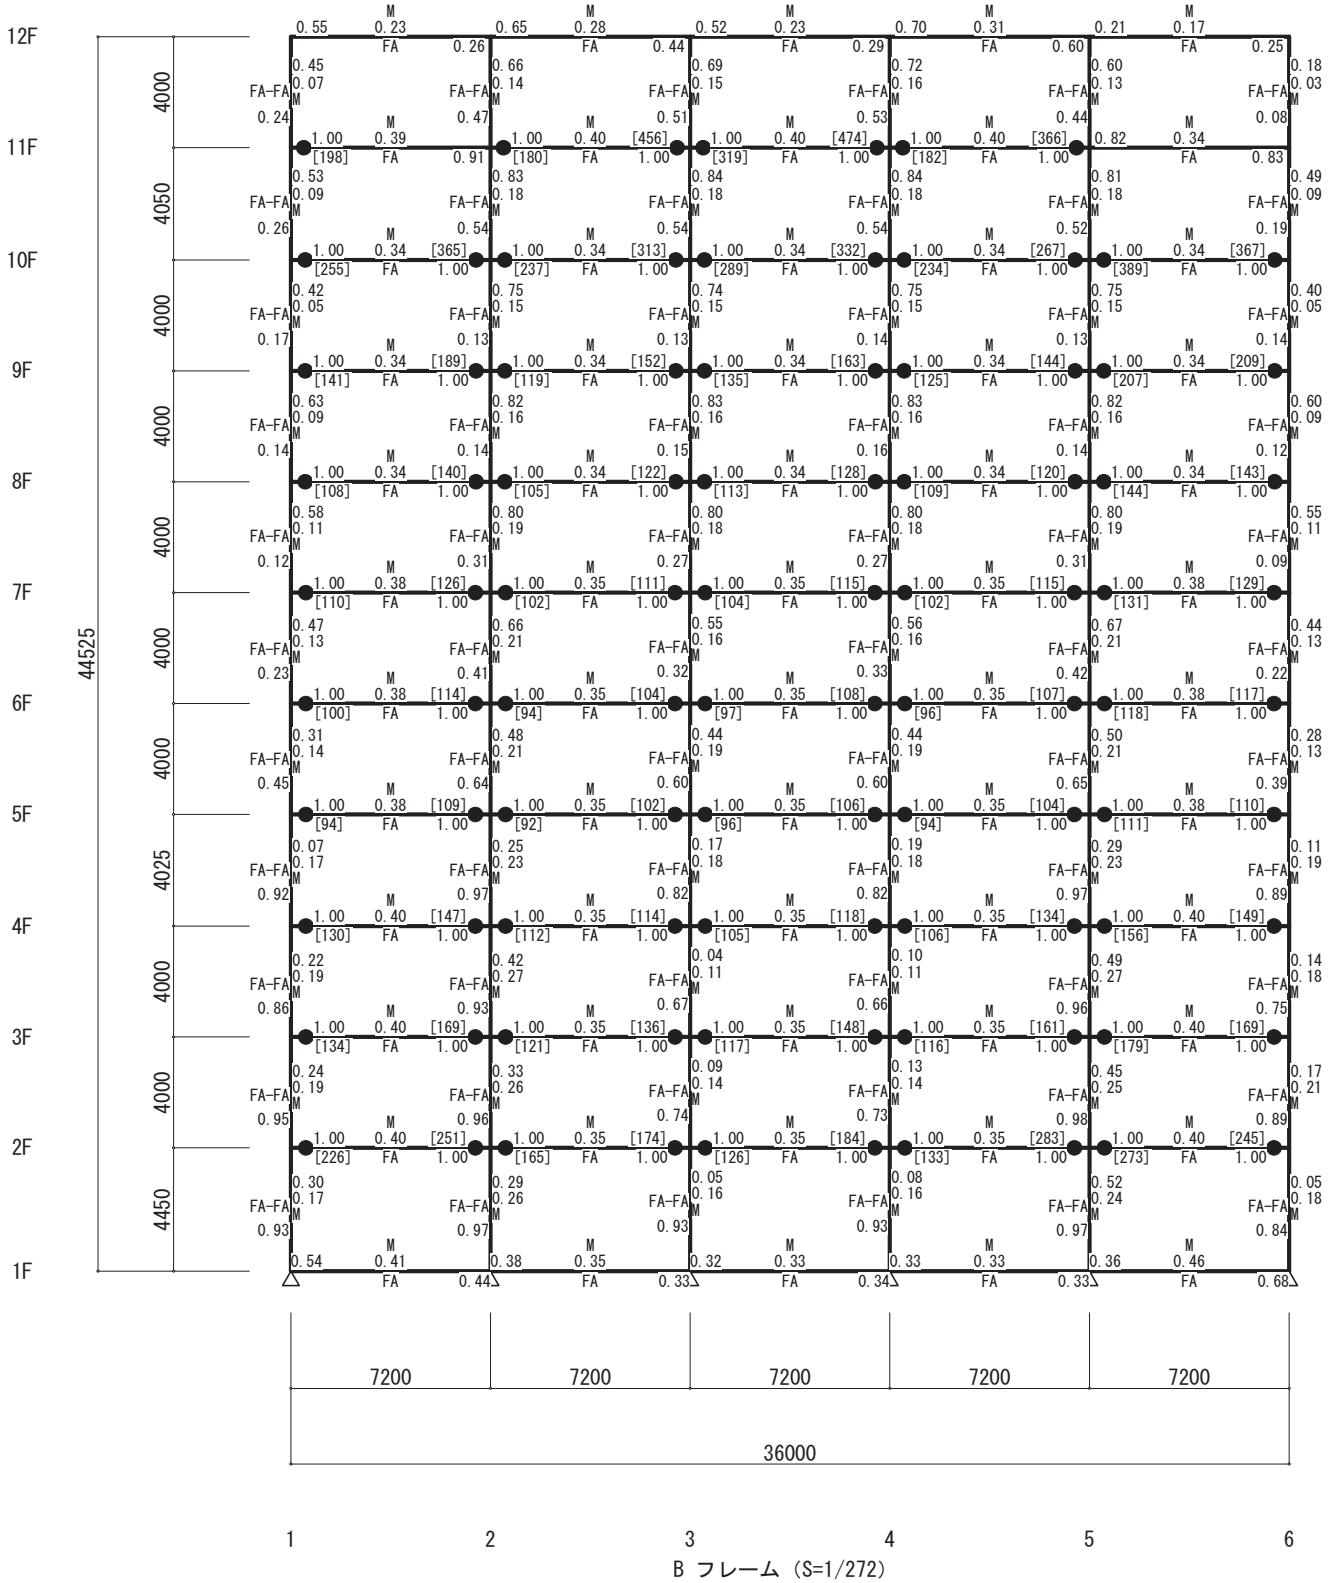

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

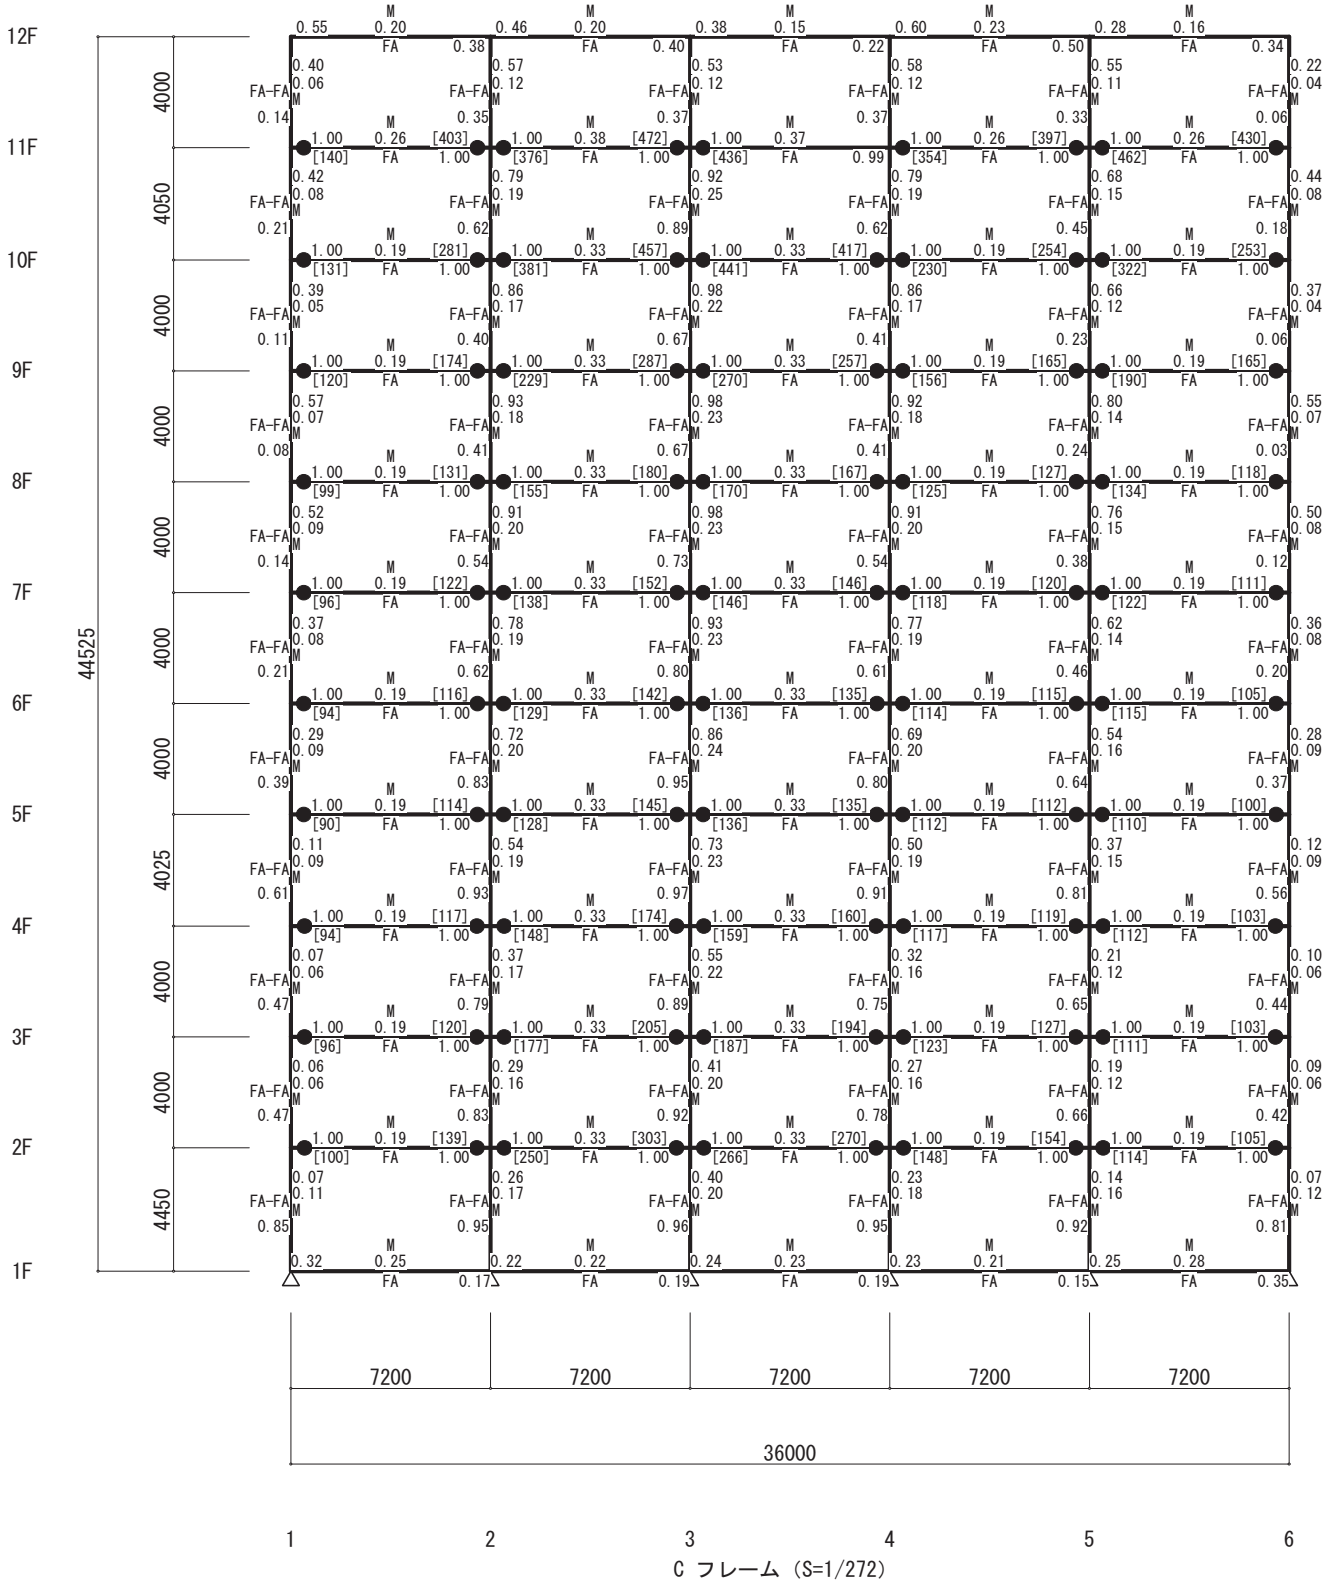

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

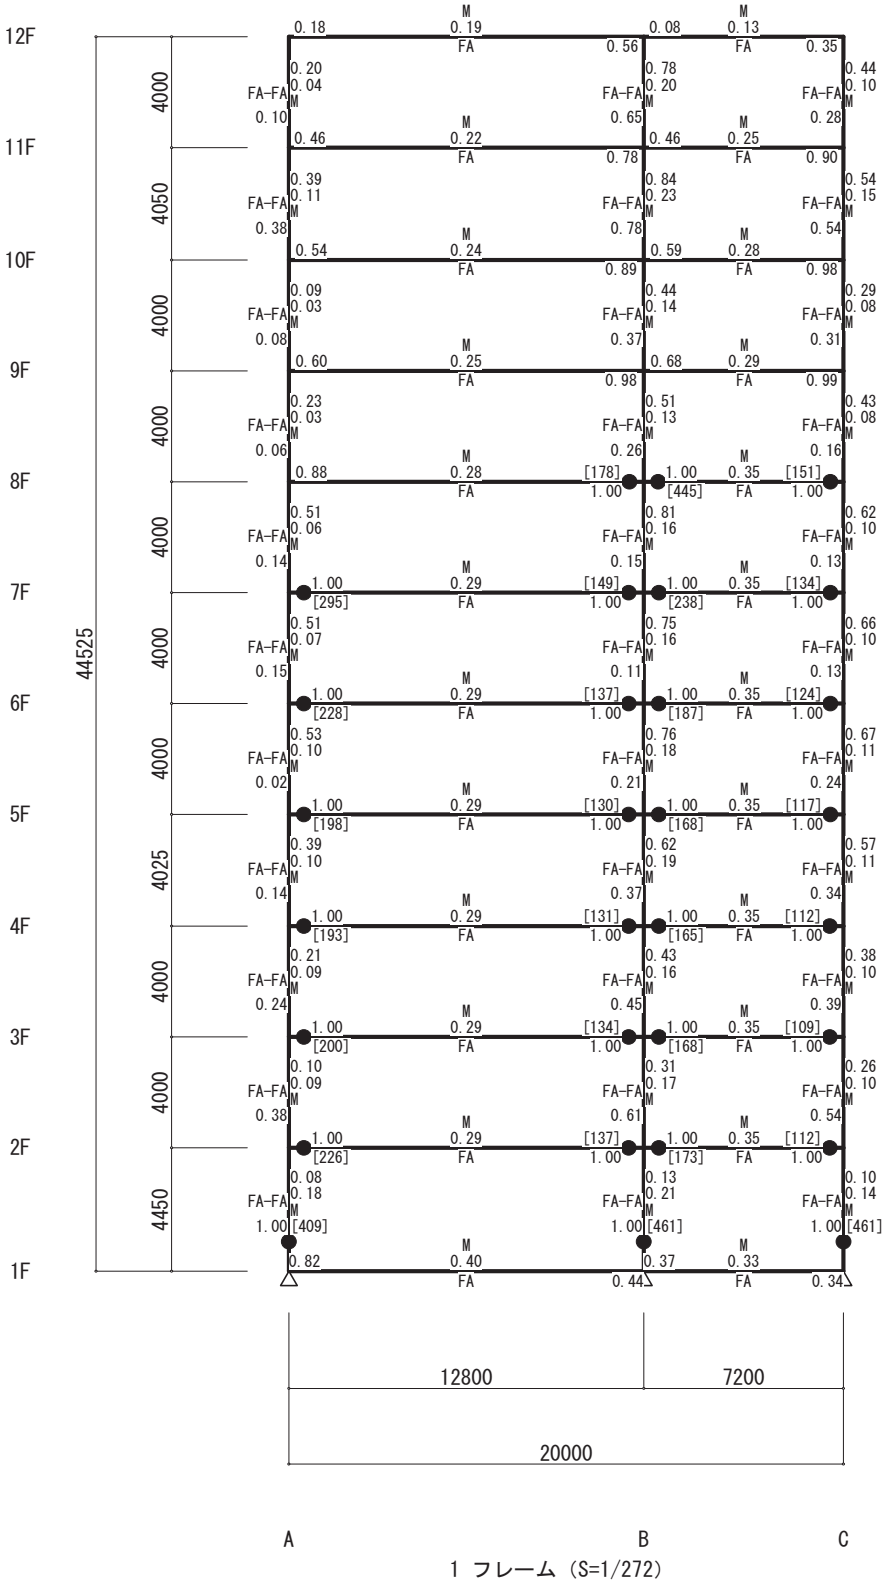

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

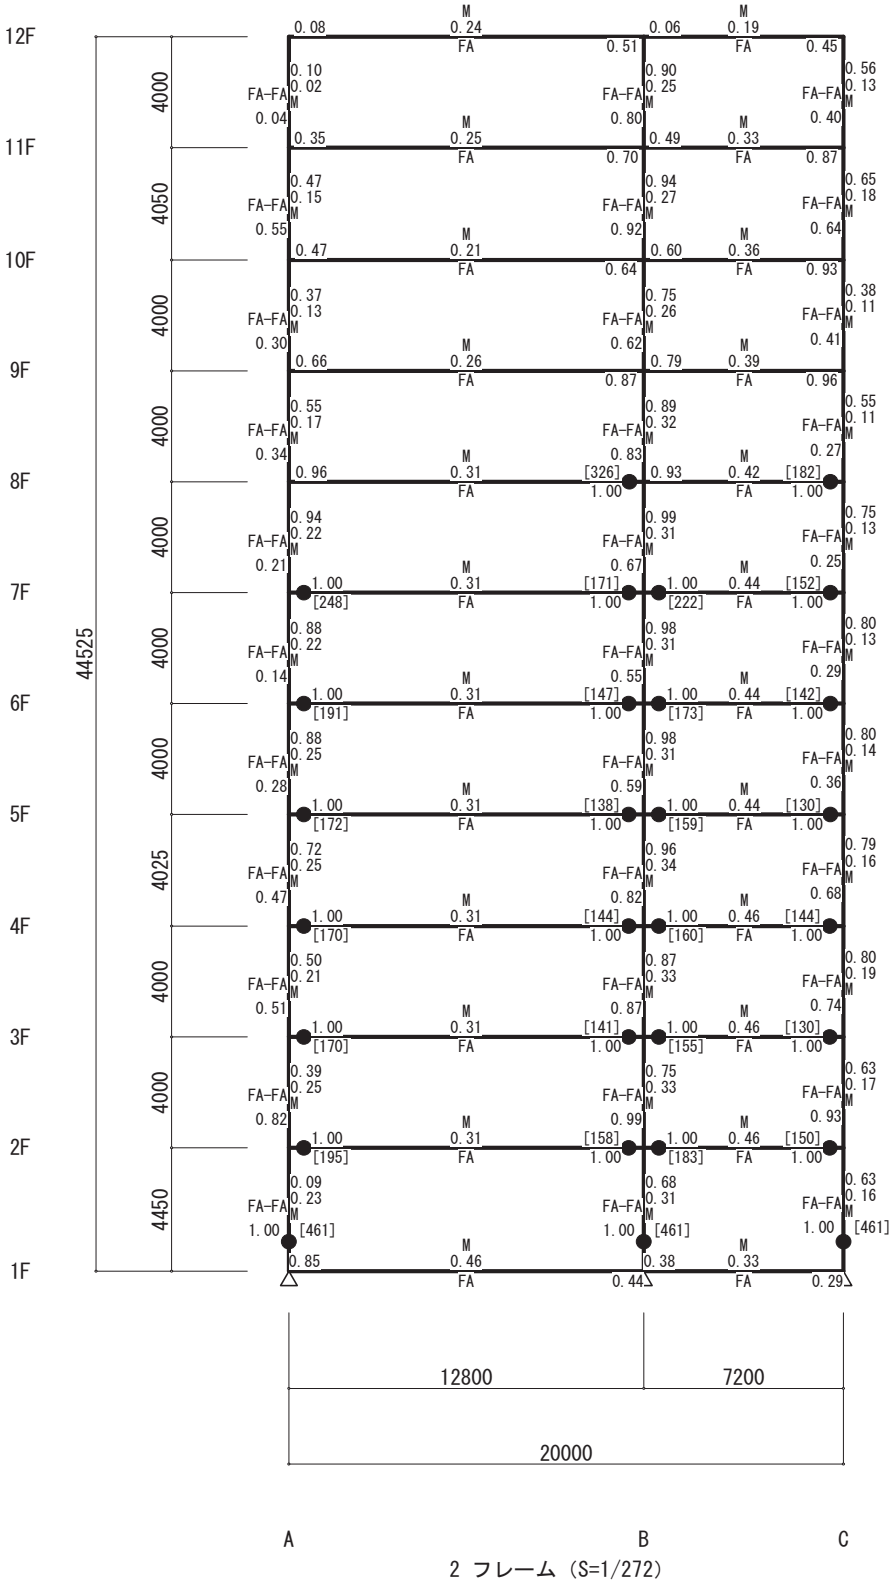

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

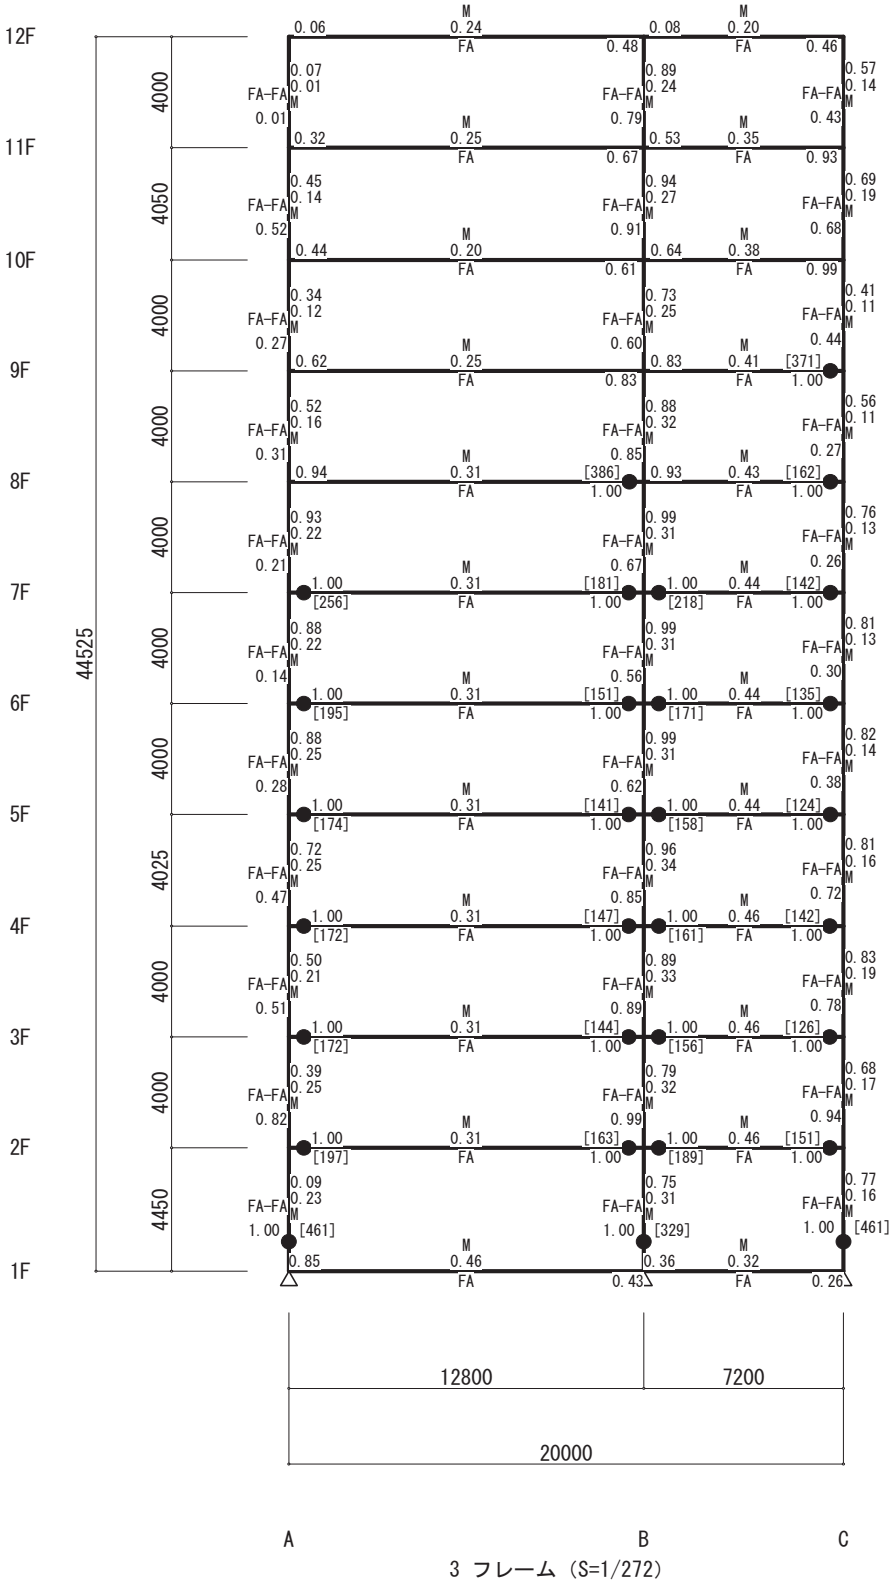

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

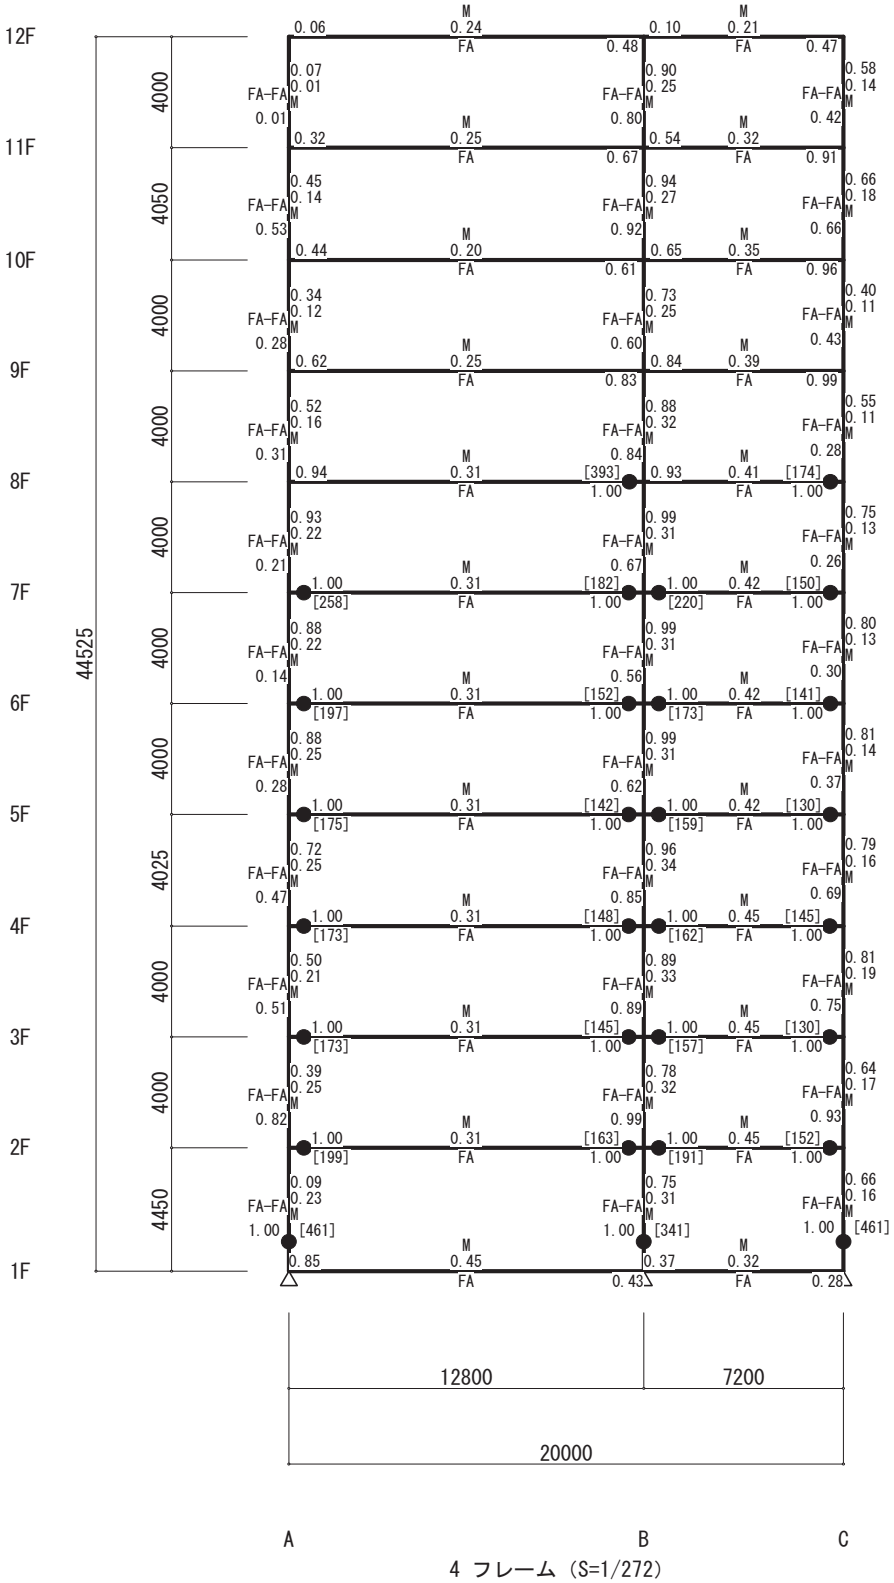

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

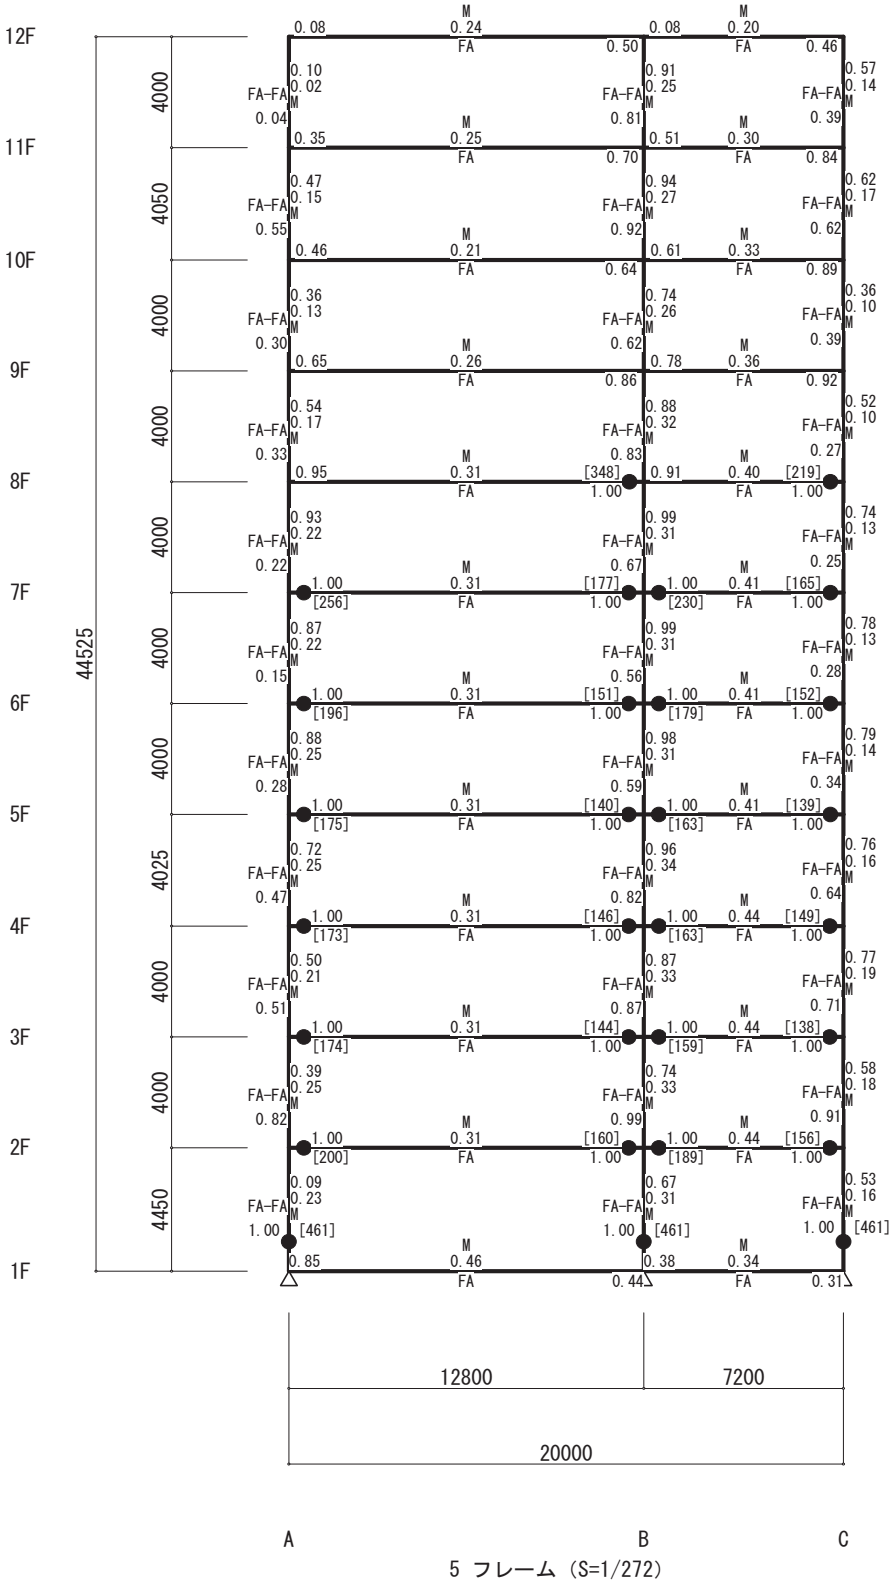

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

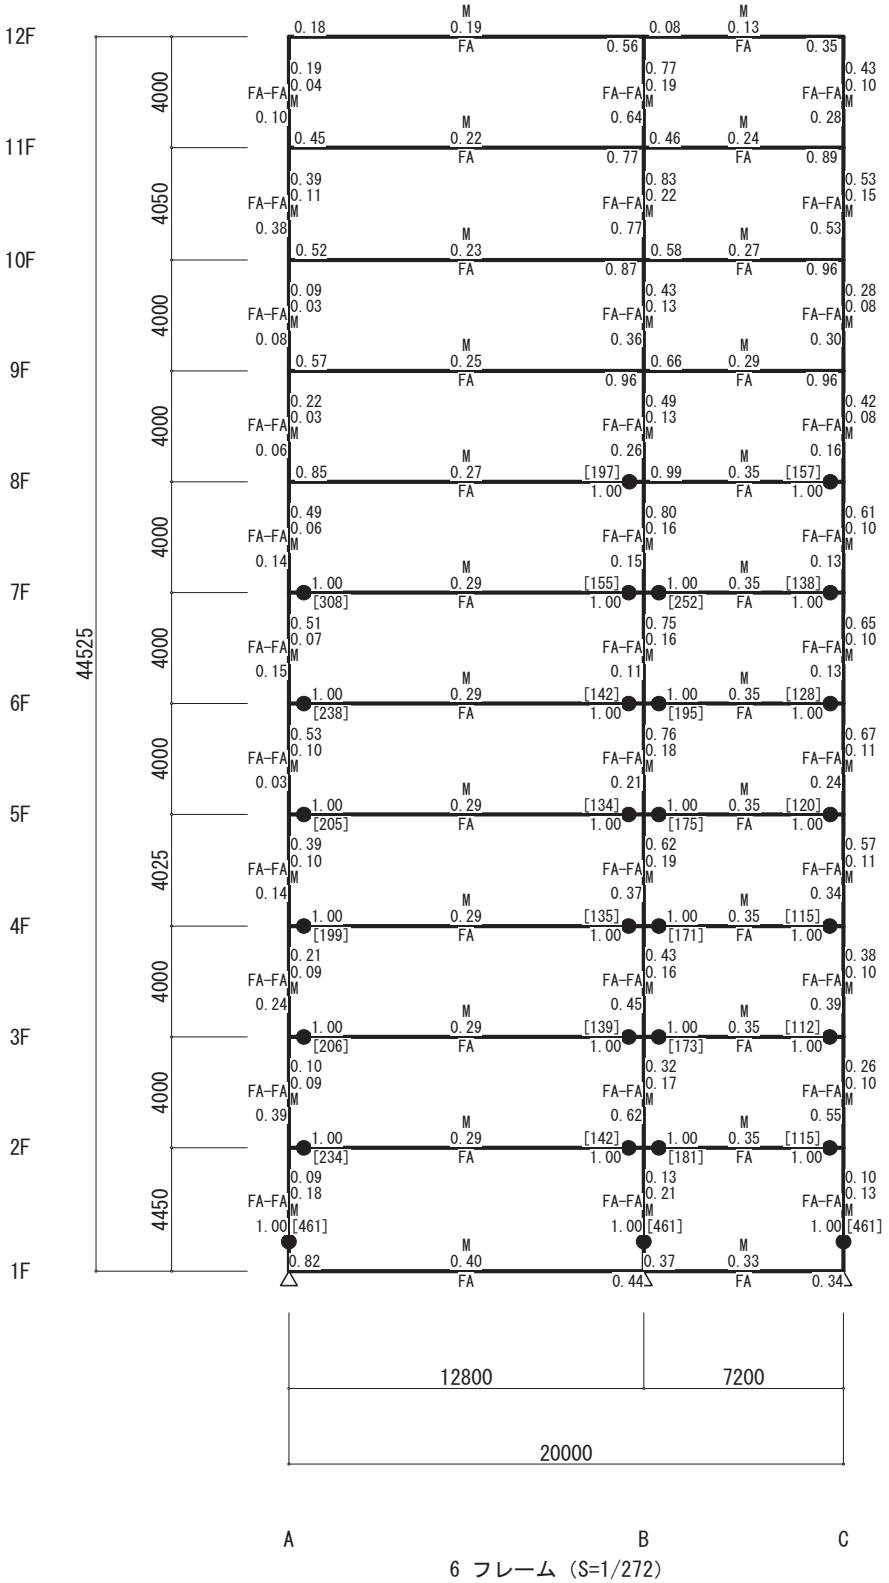

6 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

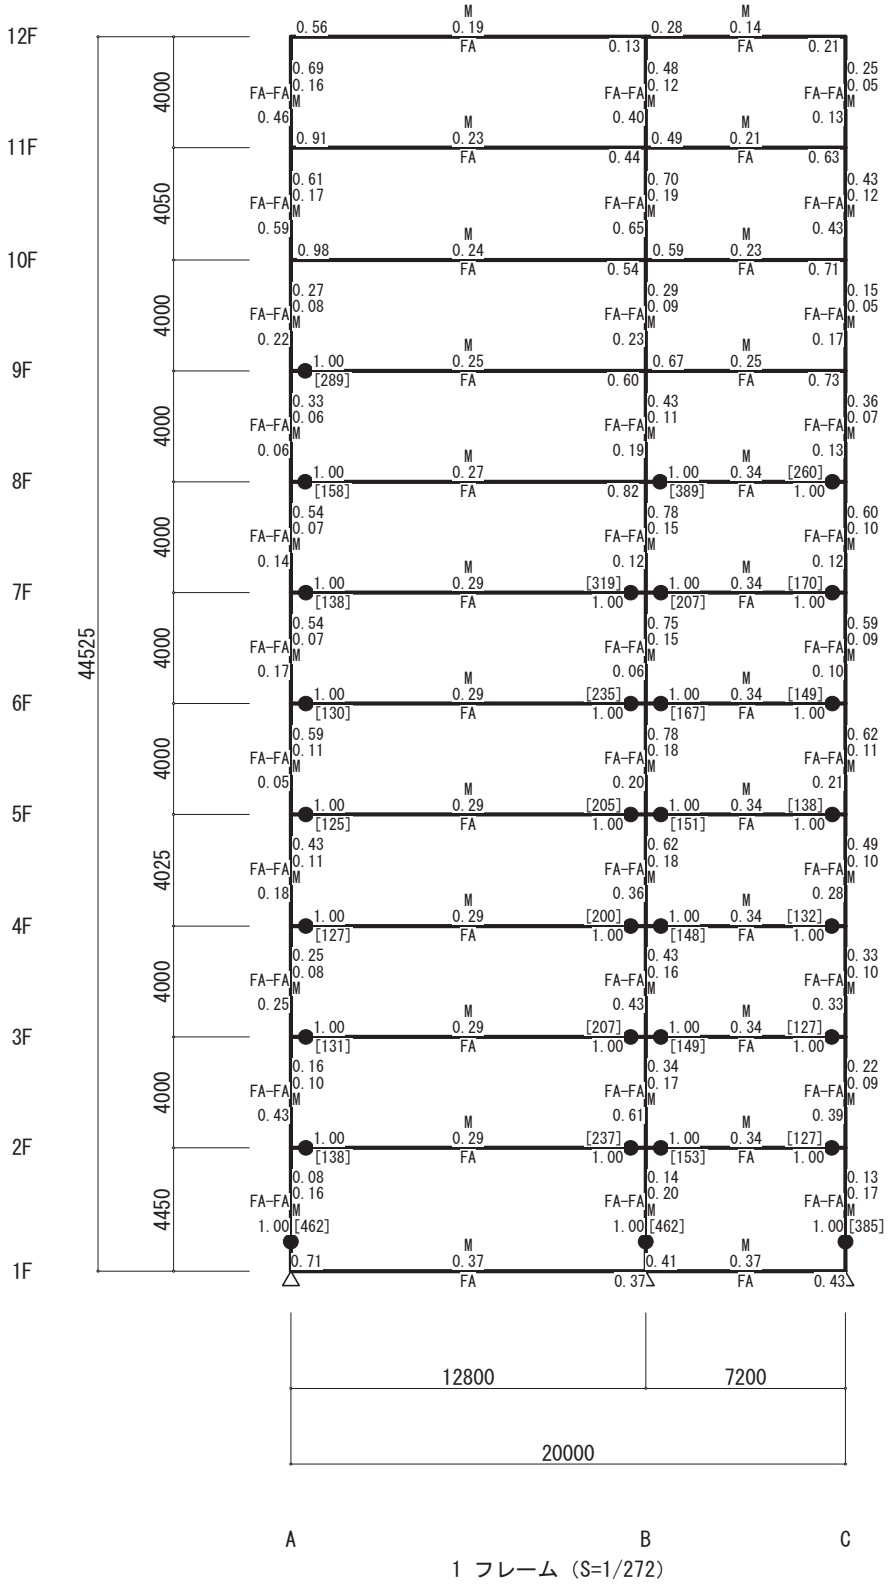

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

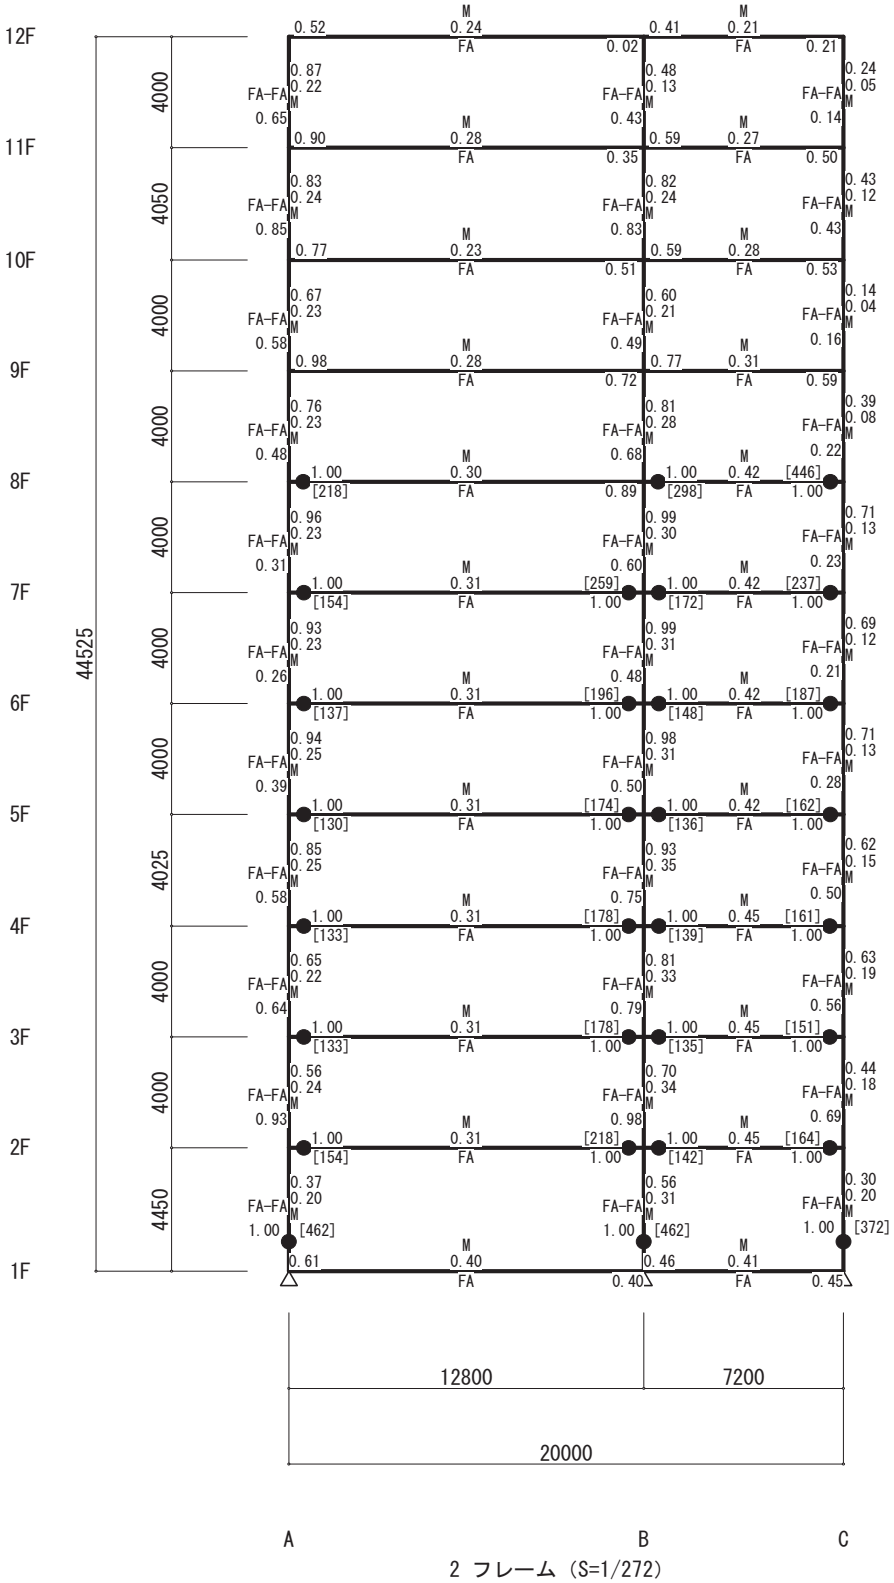

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

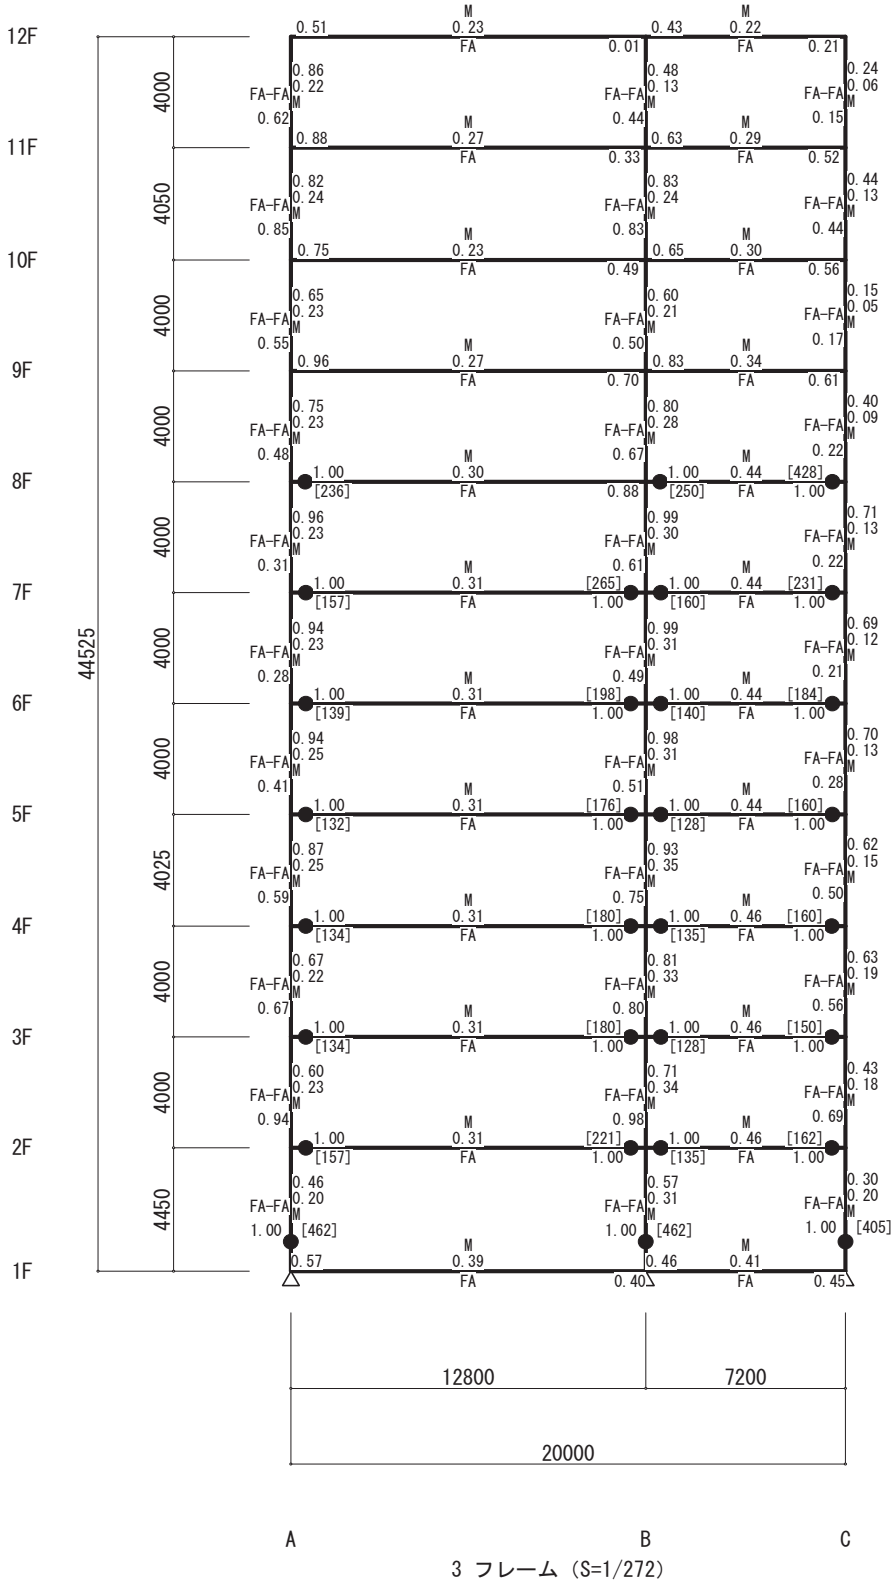

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

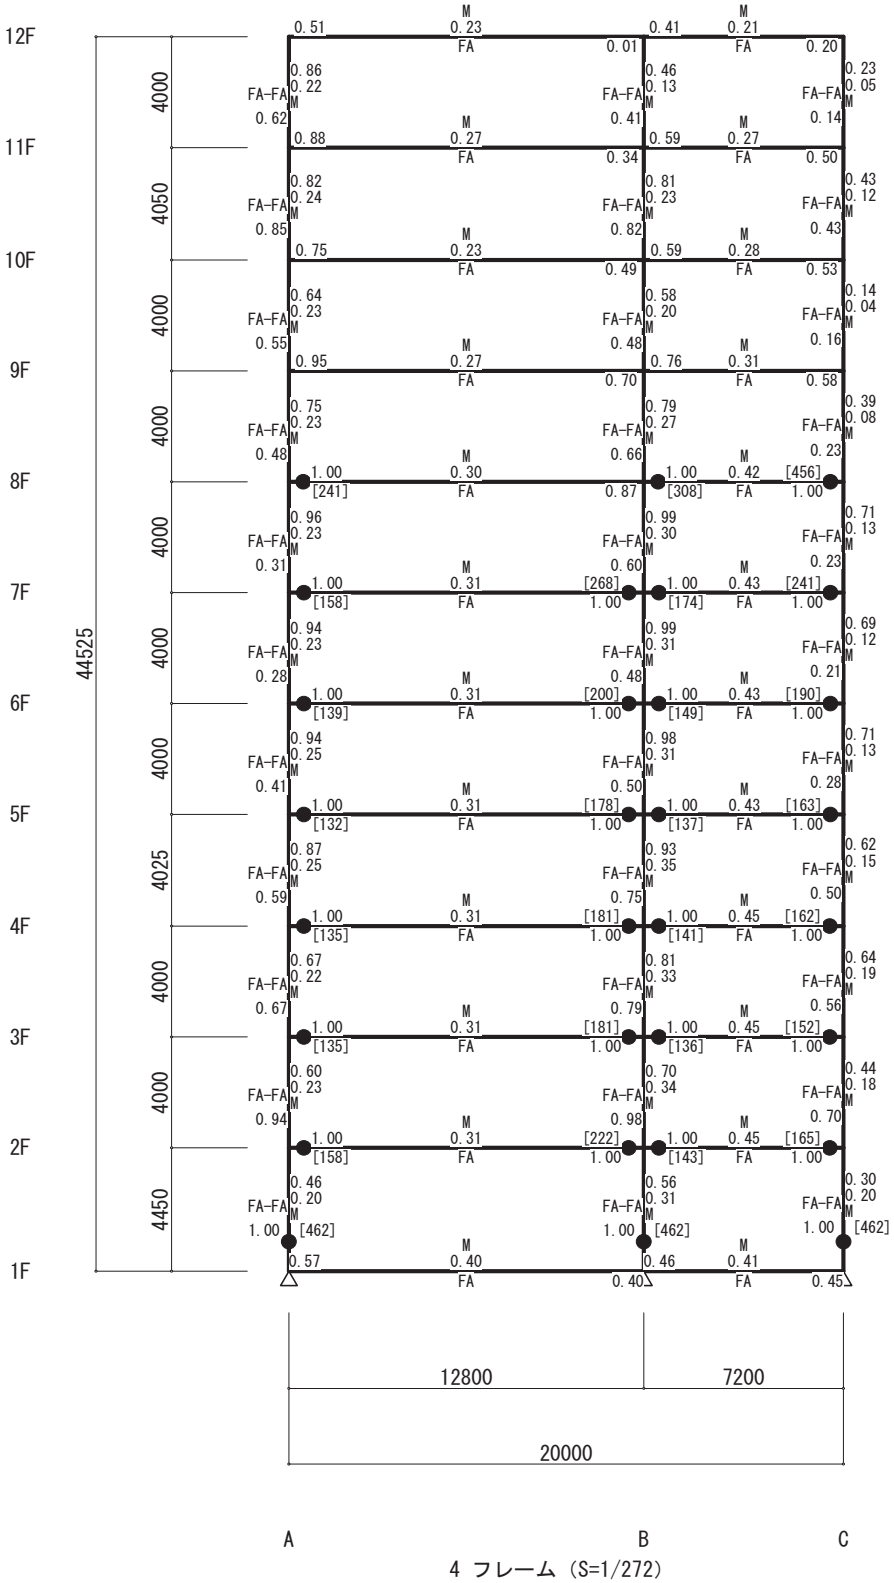

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

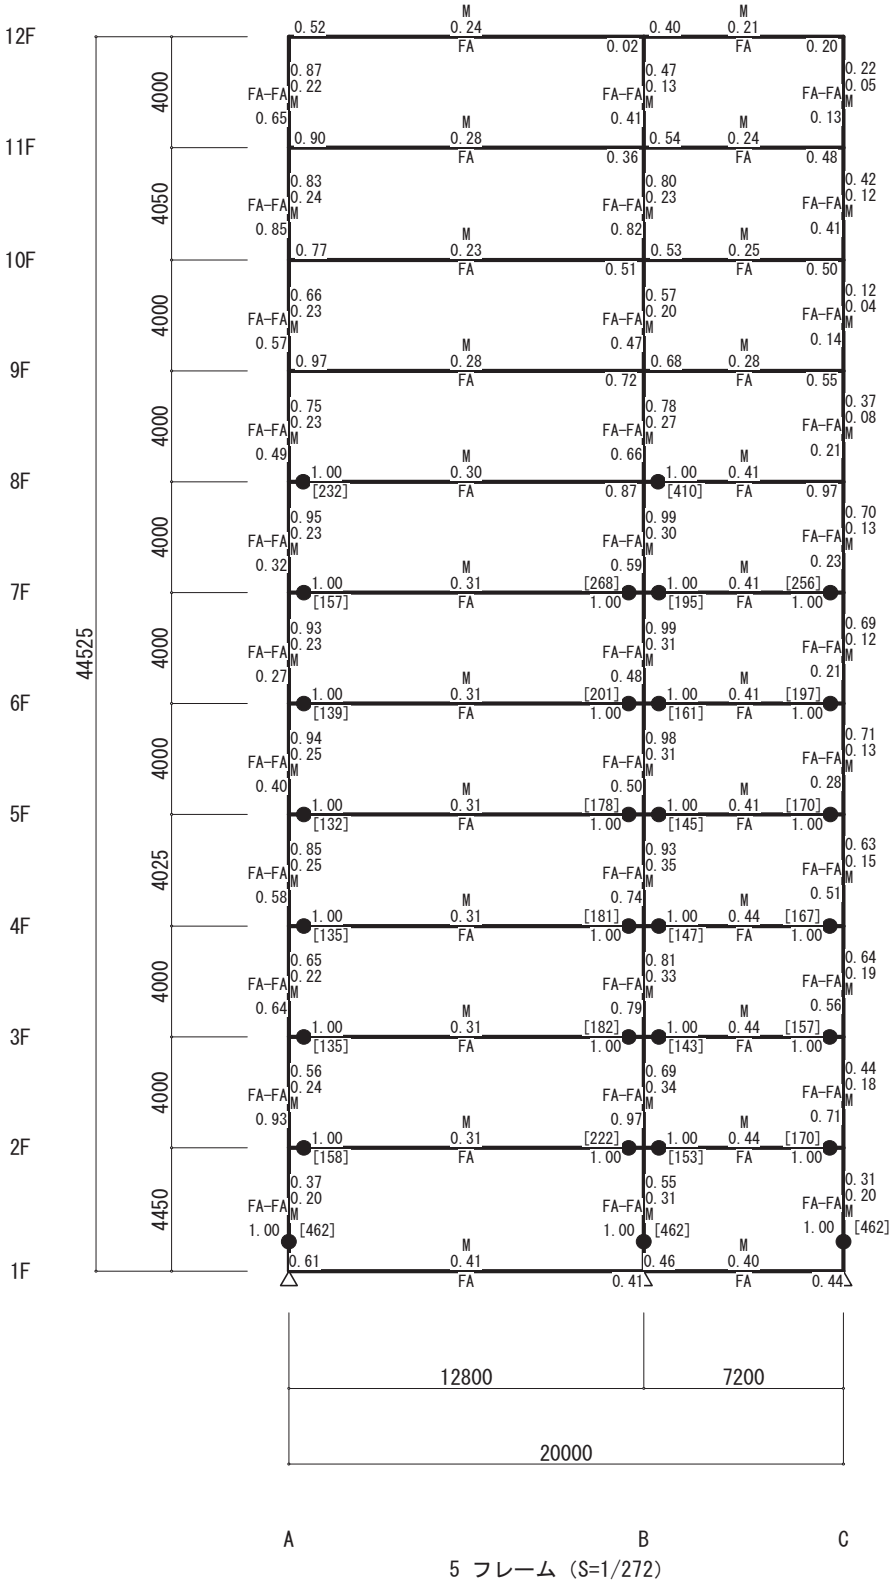

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

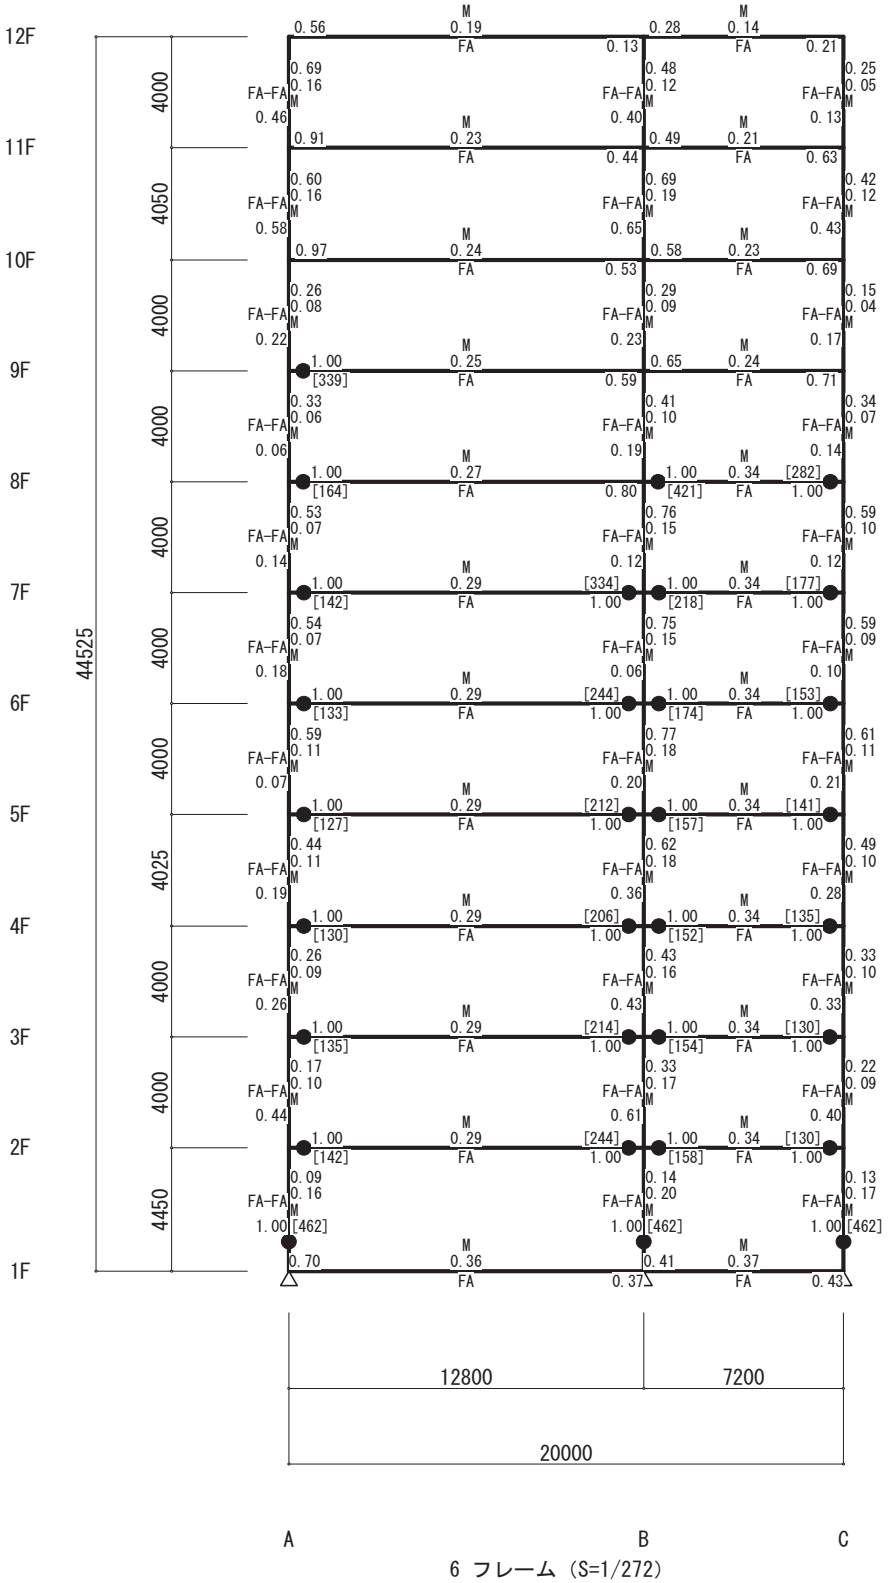

6 フレーム (S=1/272)

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

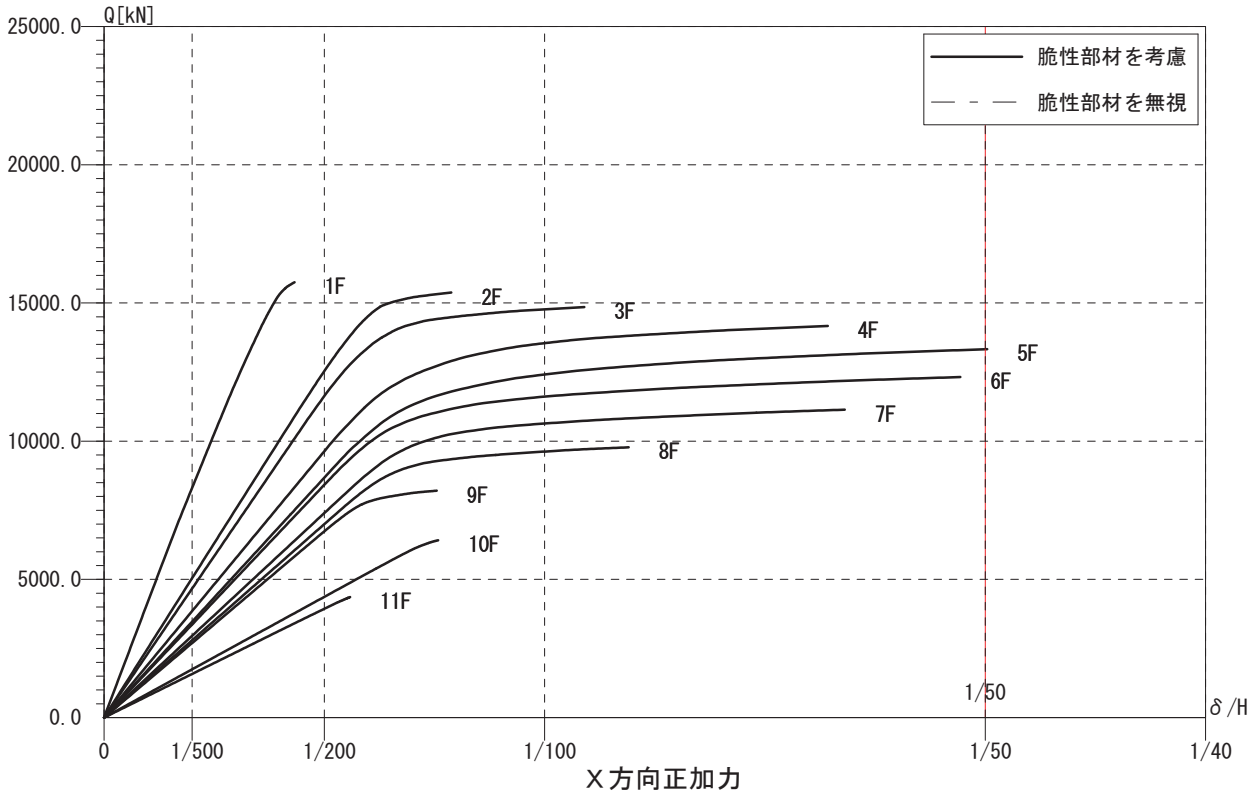

X方向正加力

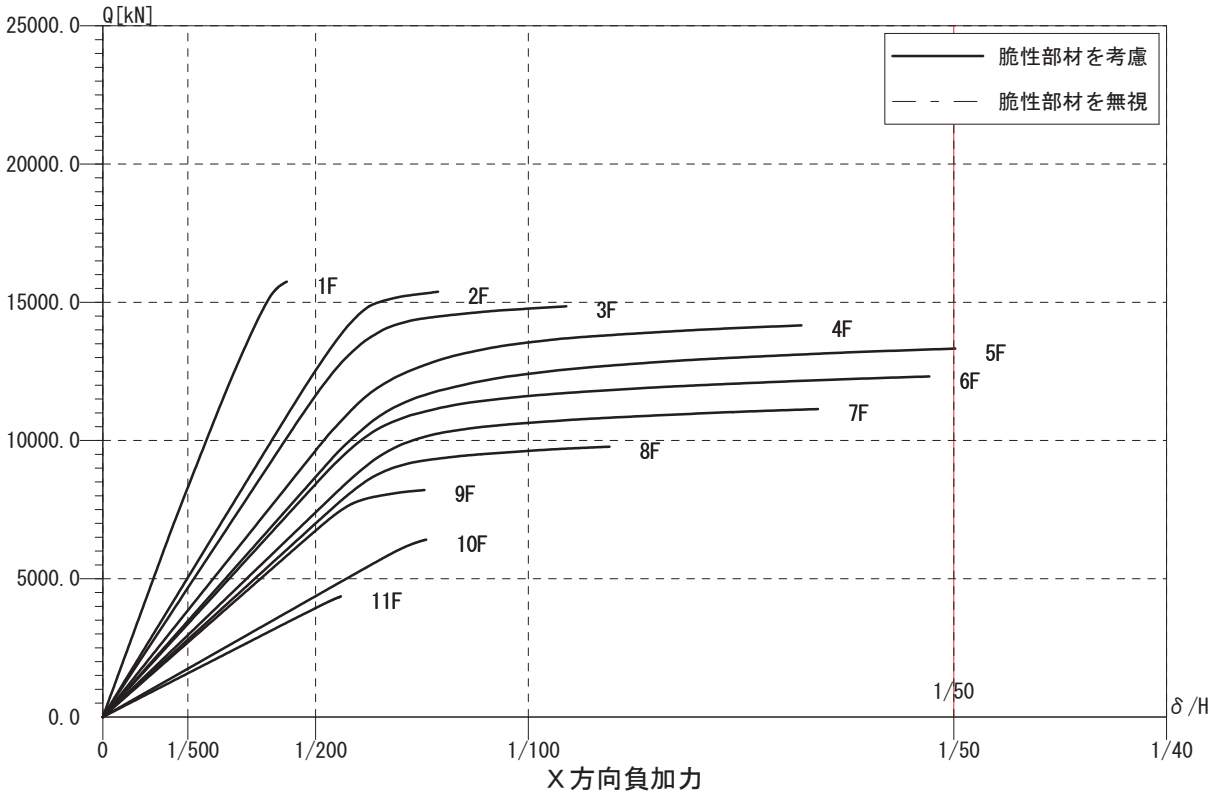

X方向負加力

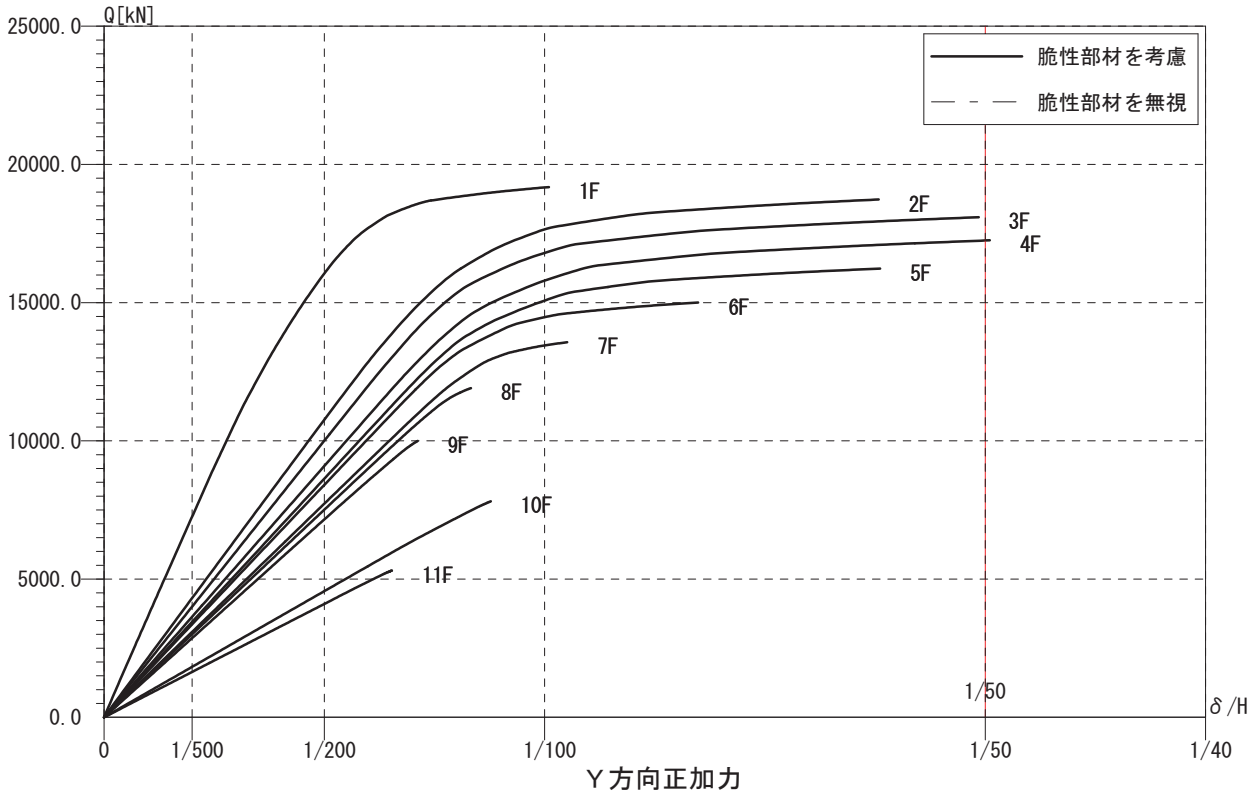

Y方向正加力

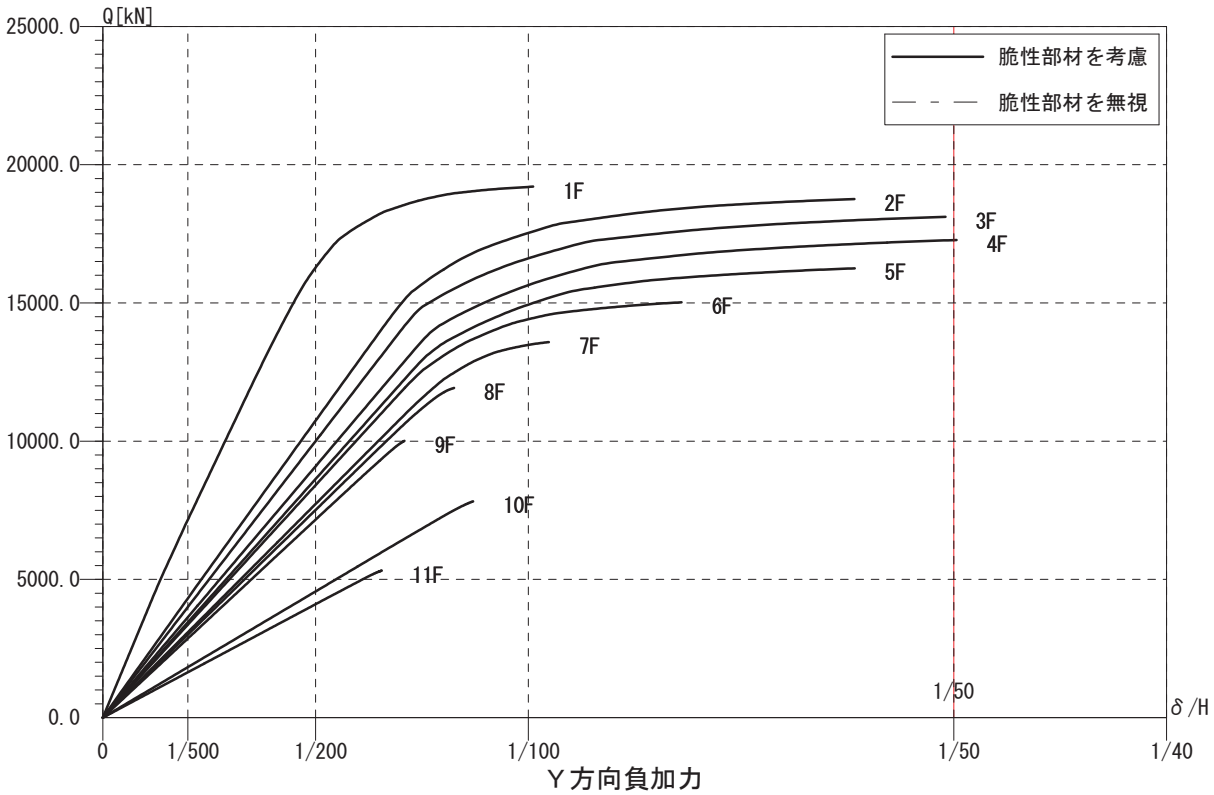

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

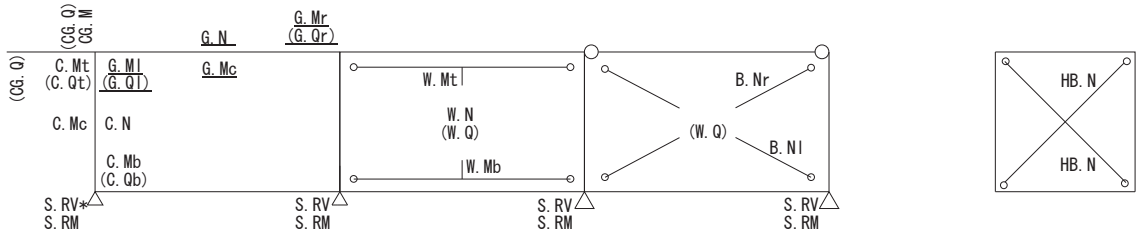

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

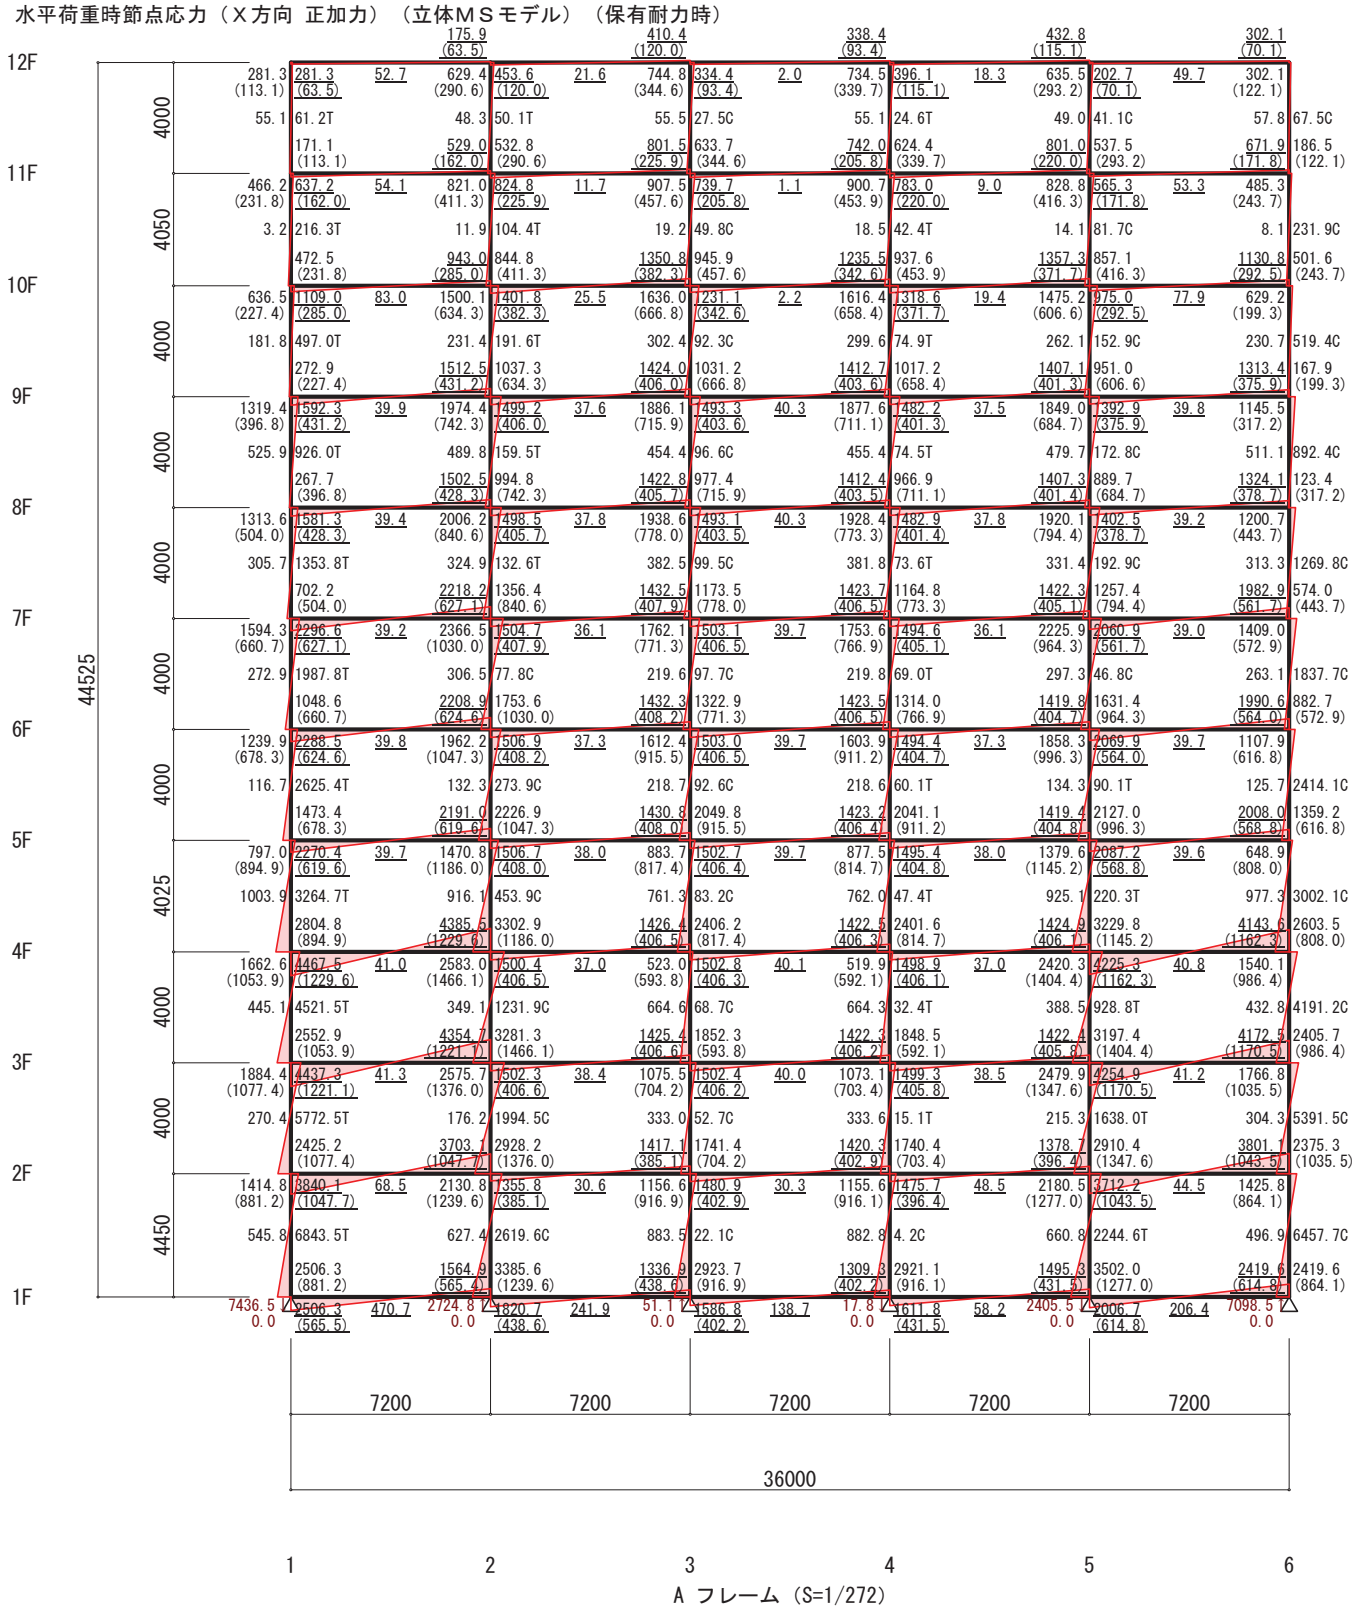

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

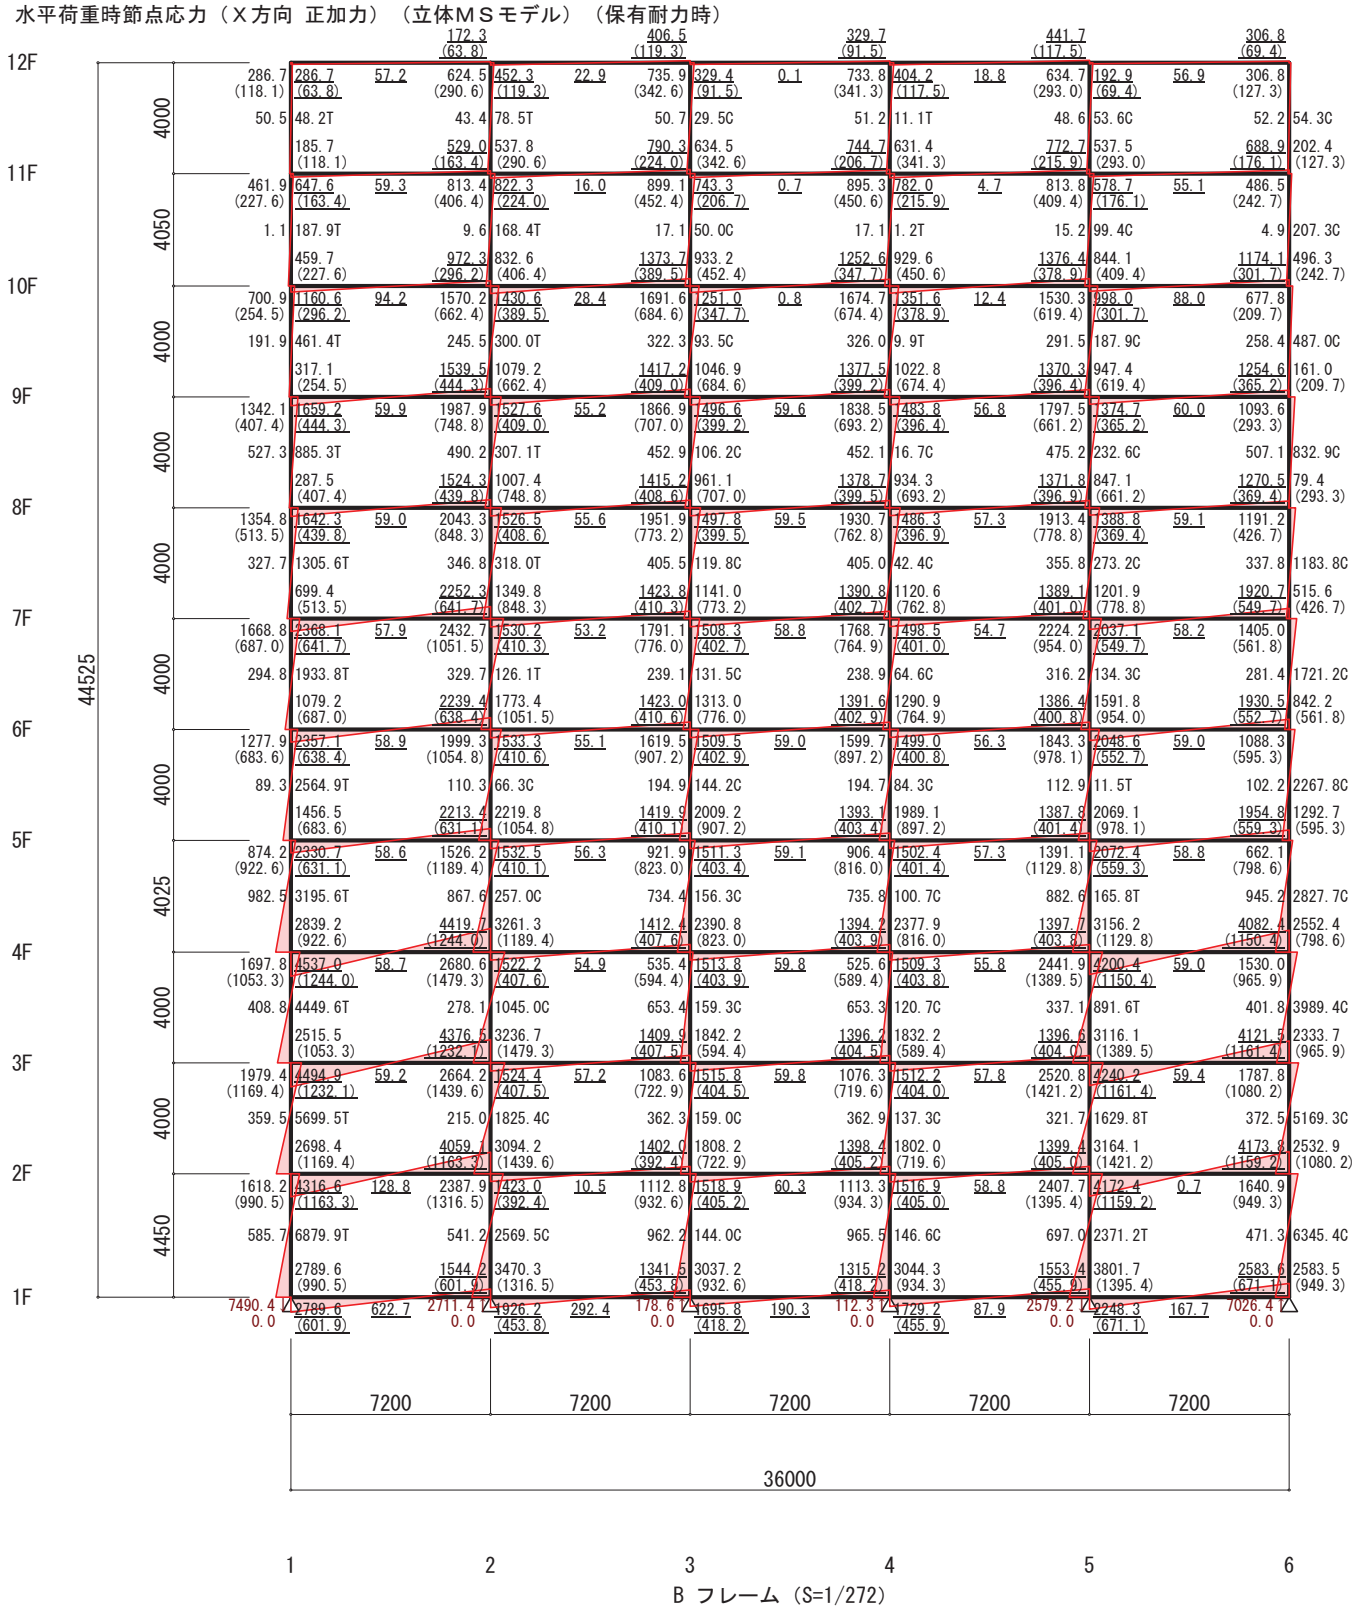

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

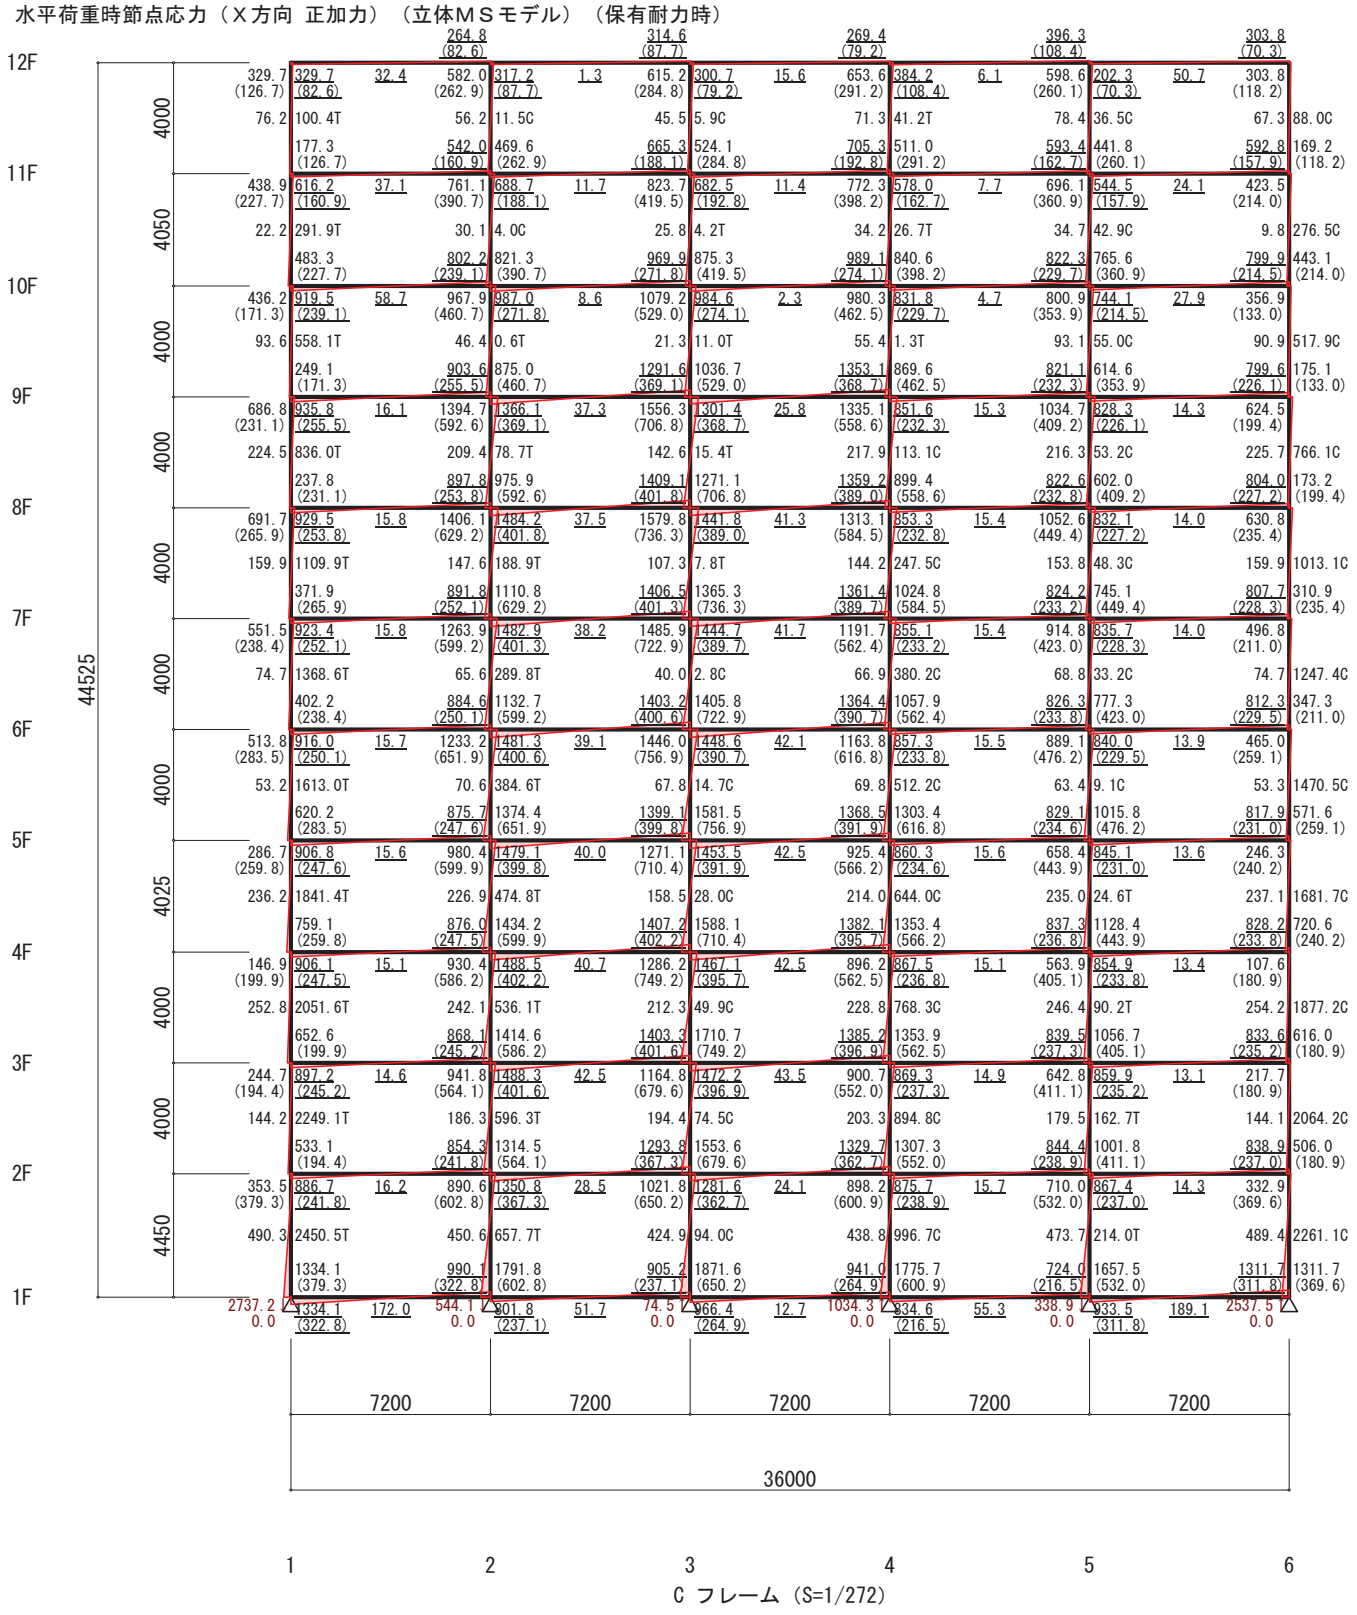

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

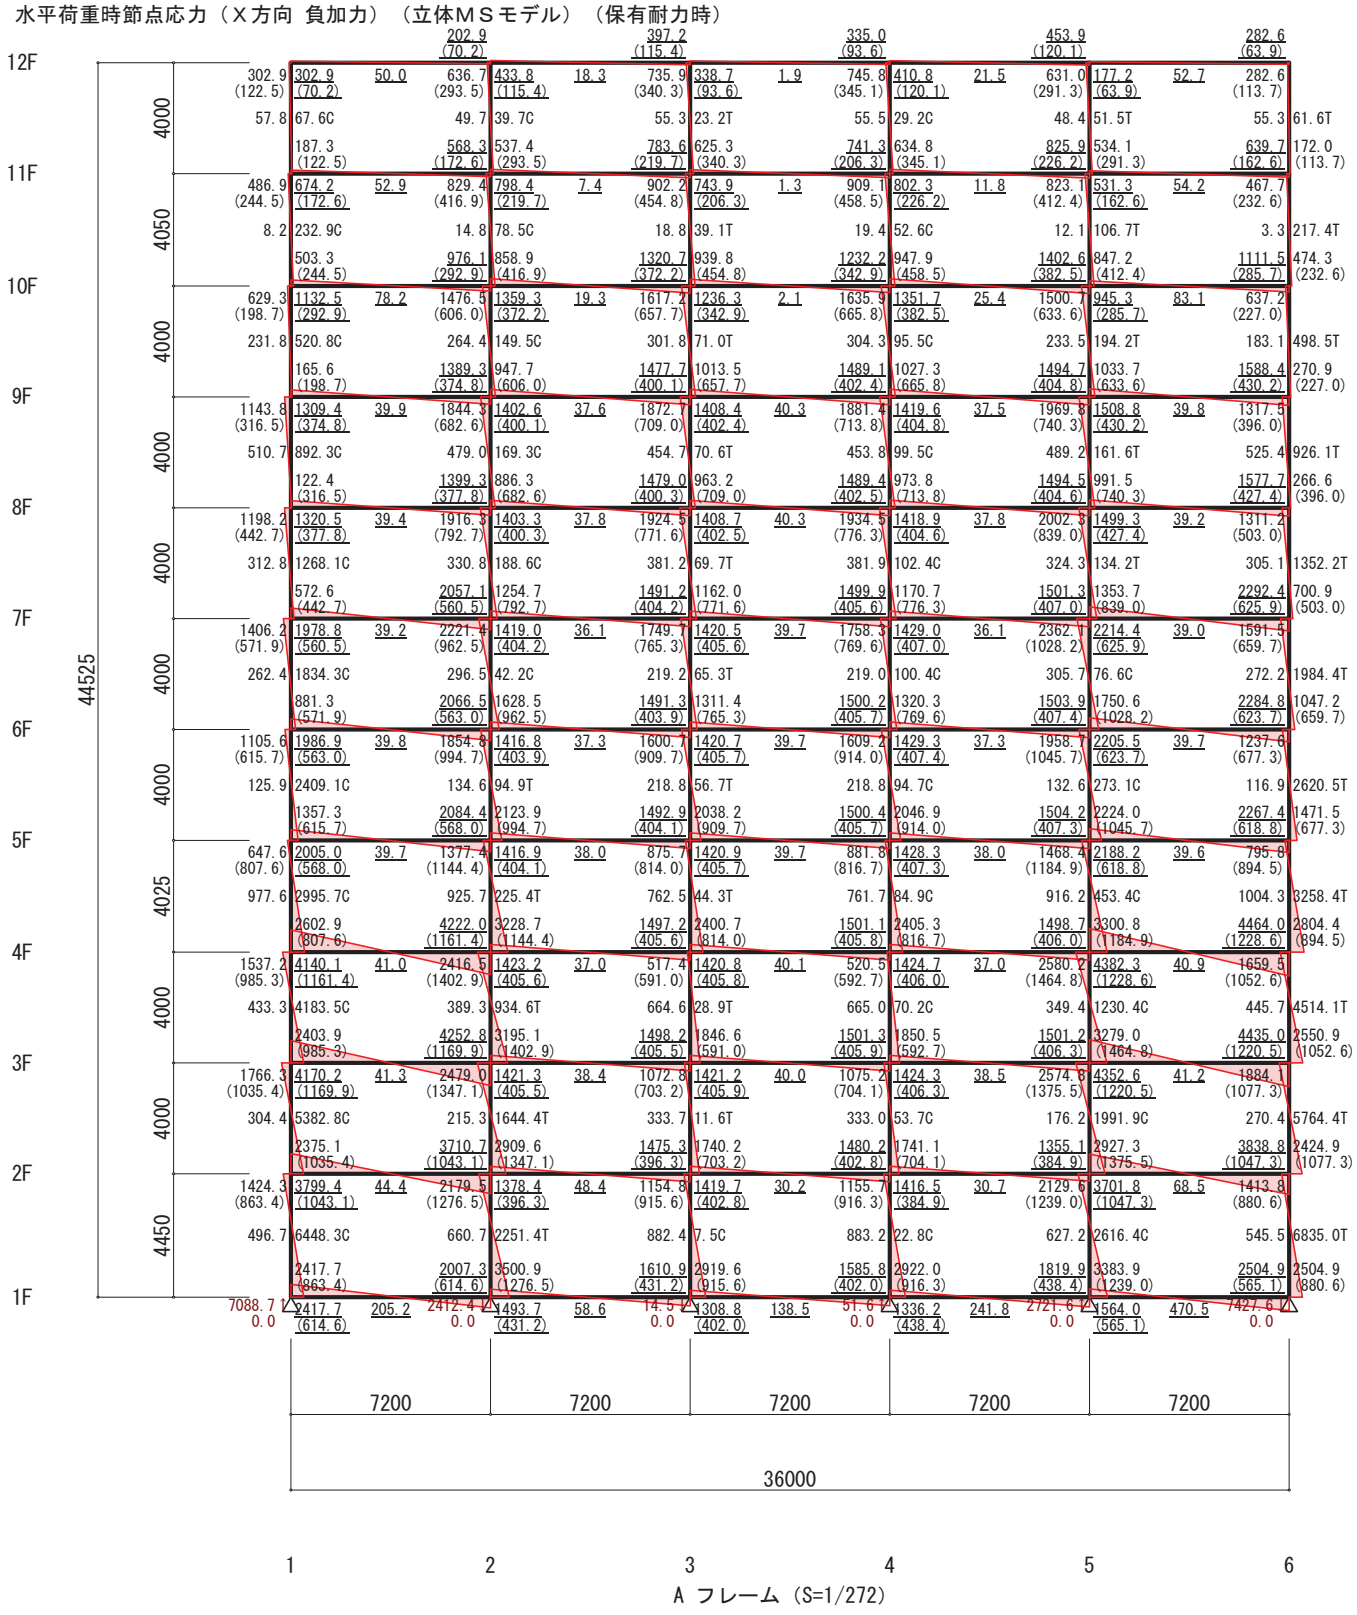

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

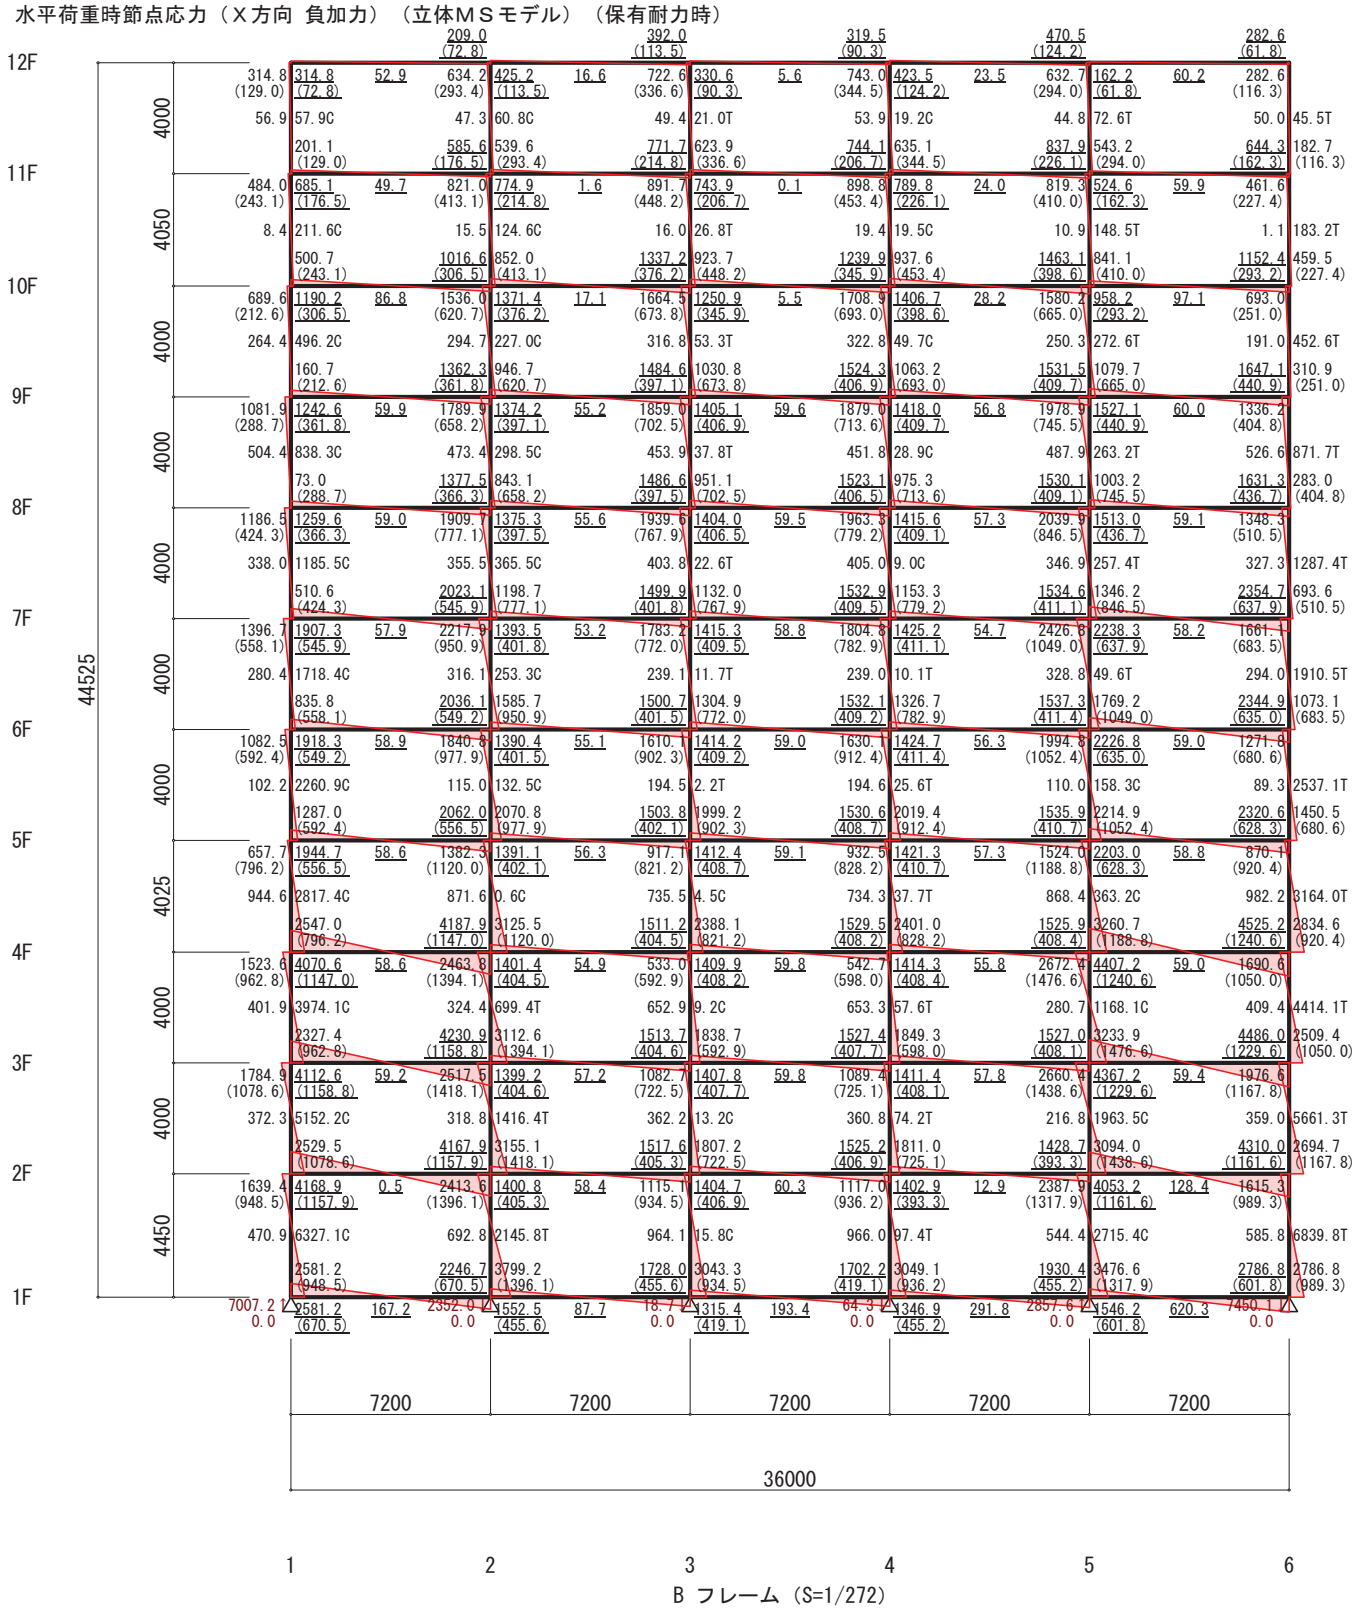

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

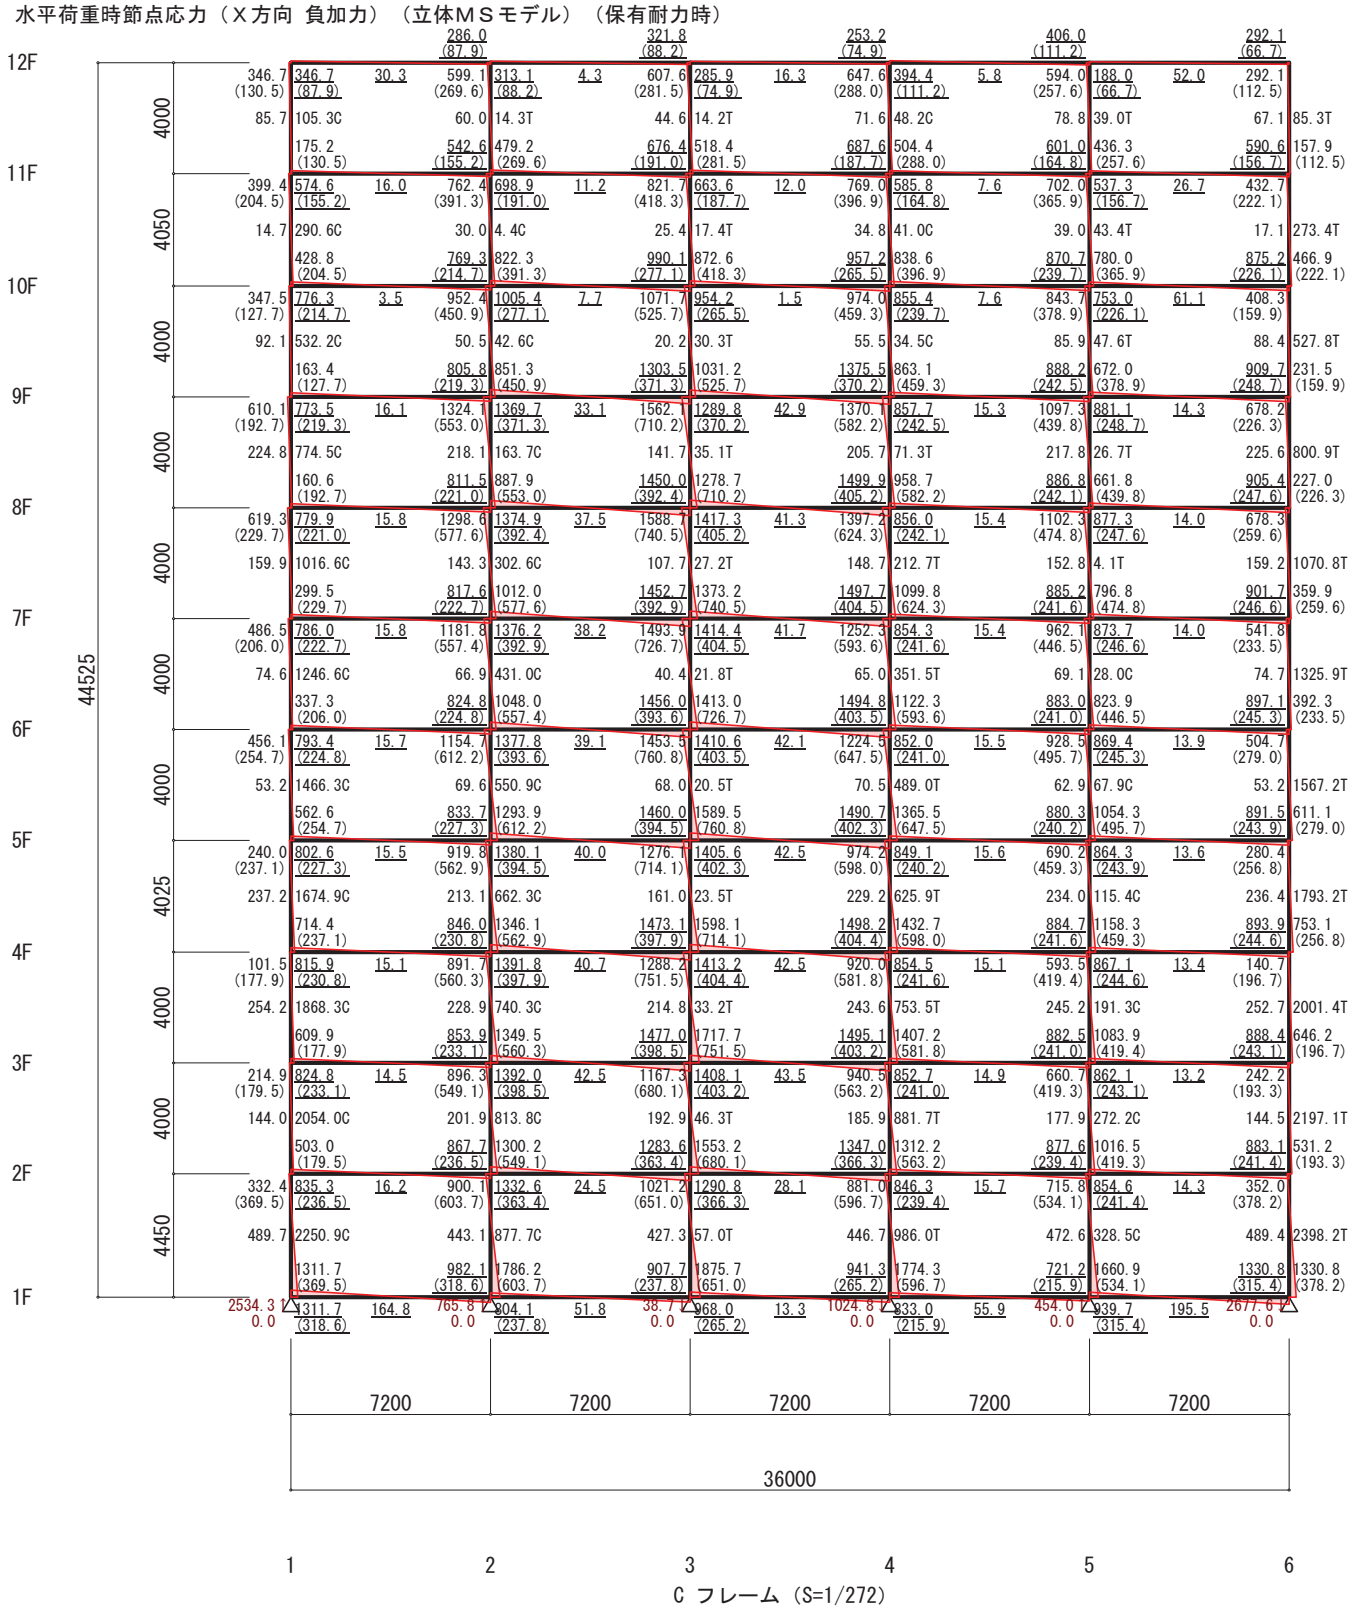

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

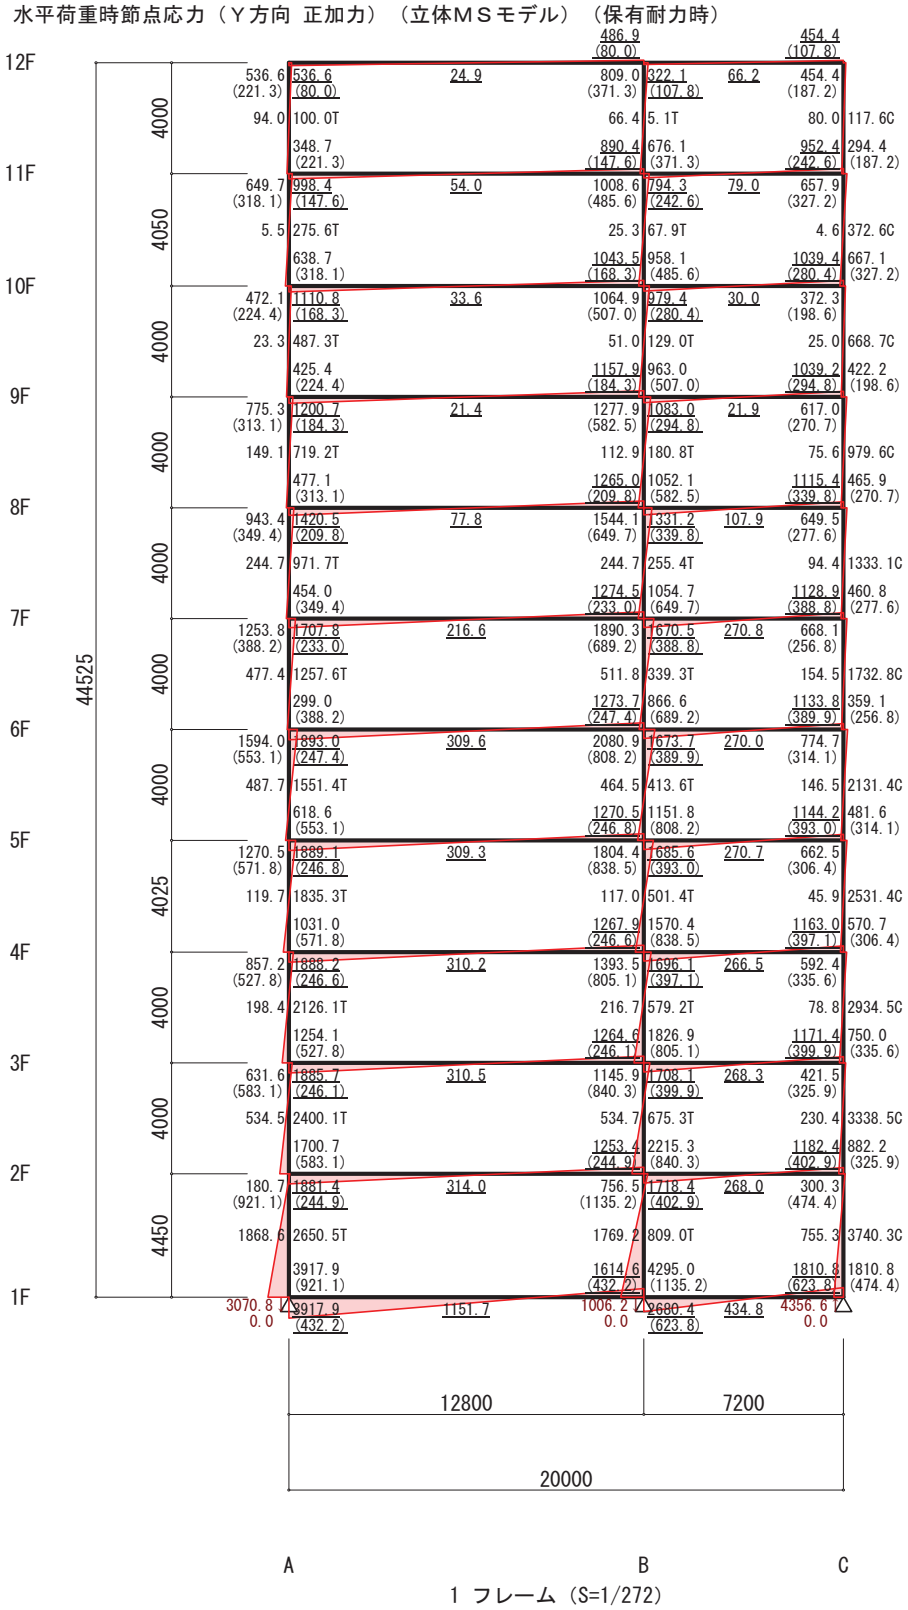

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

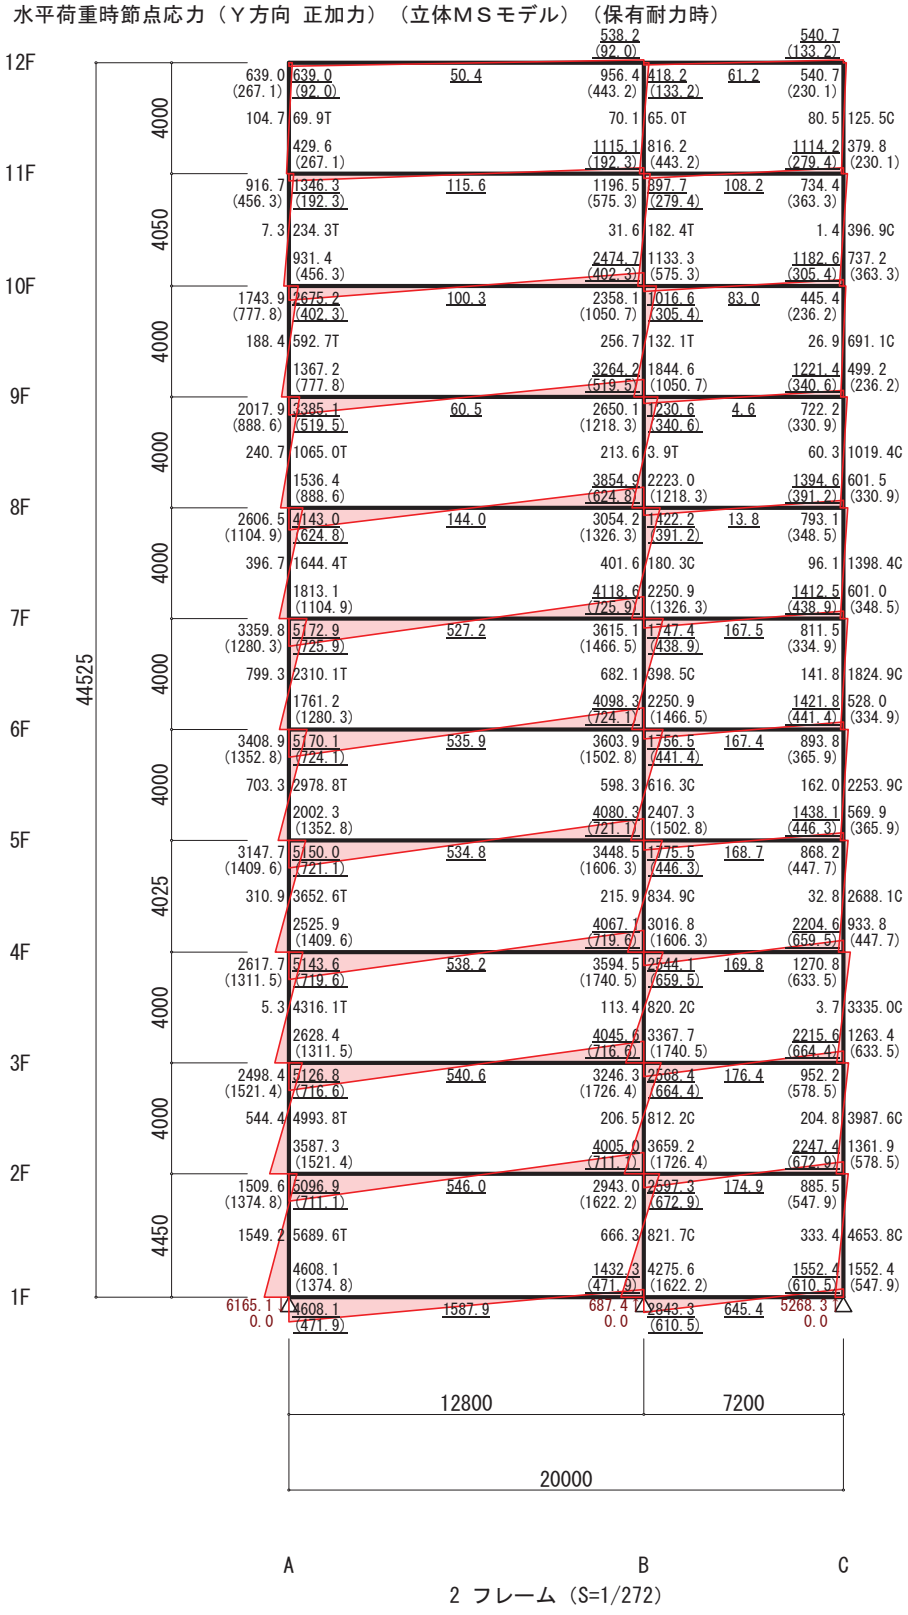

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

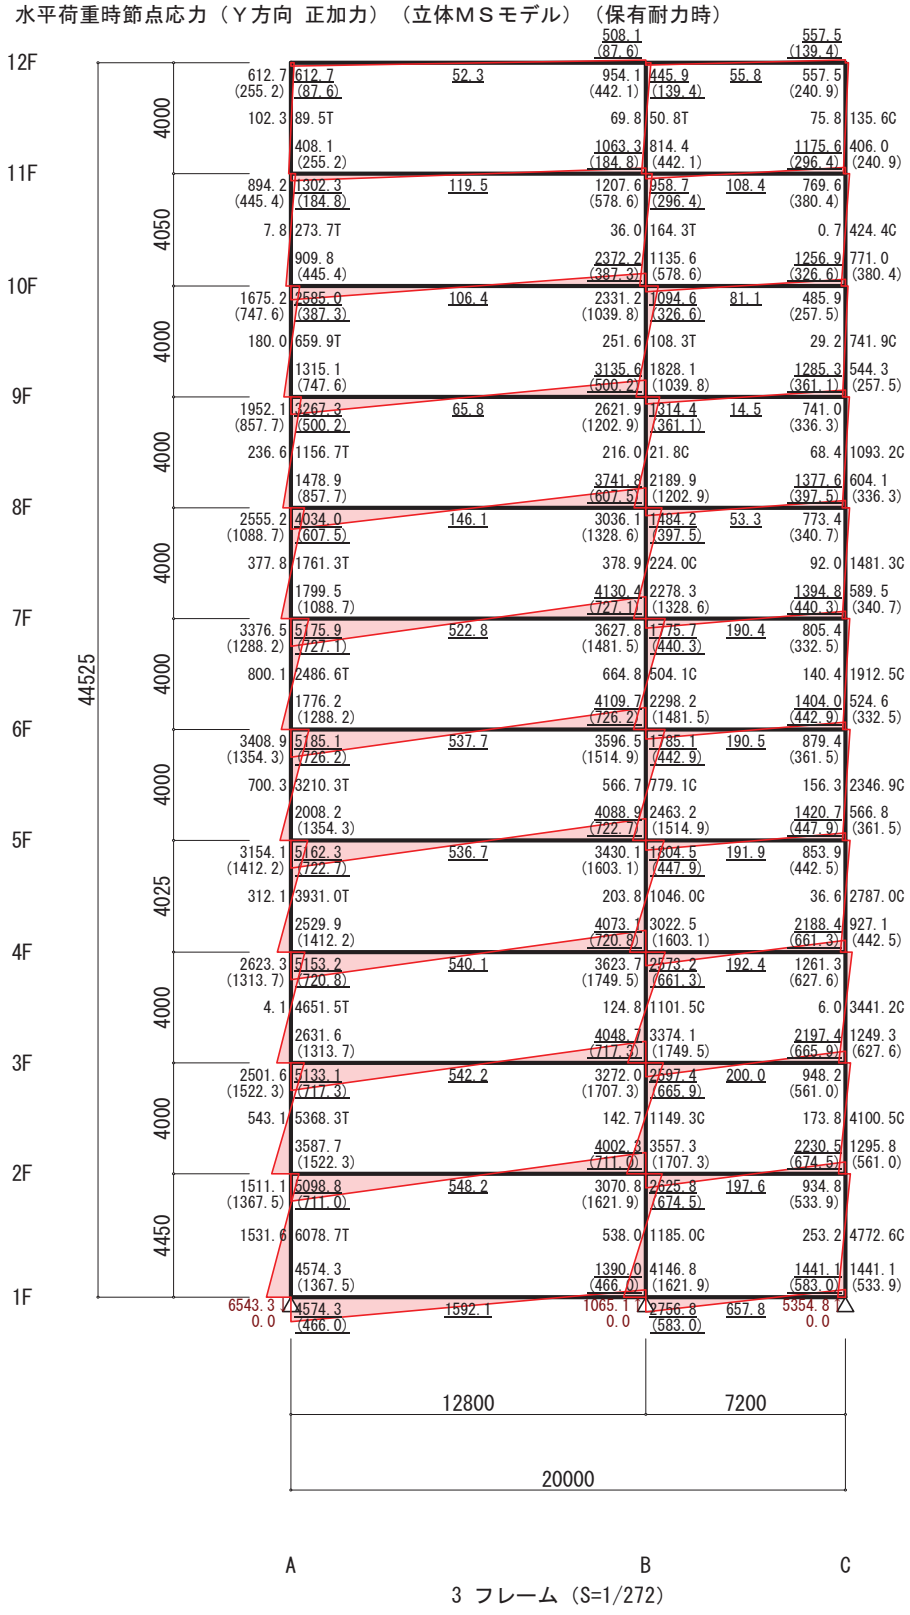

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

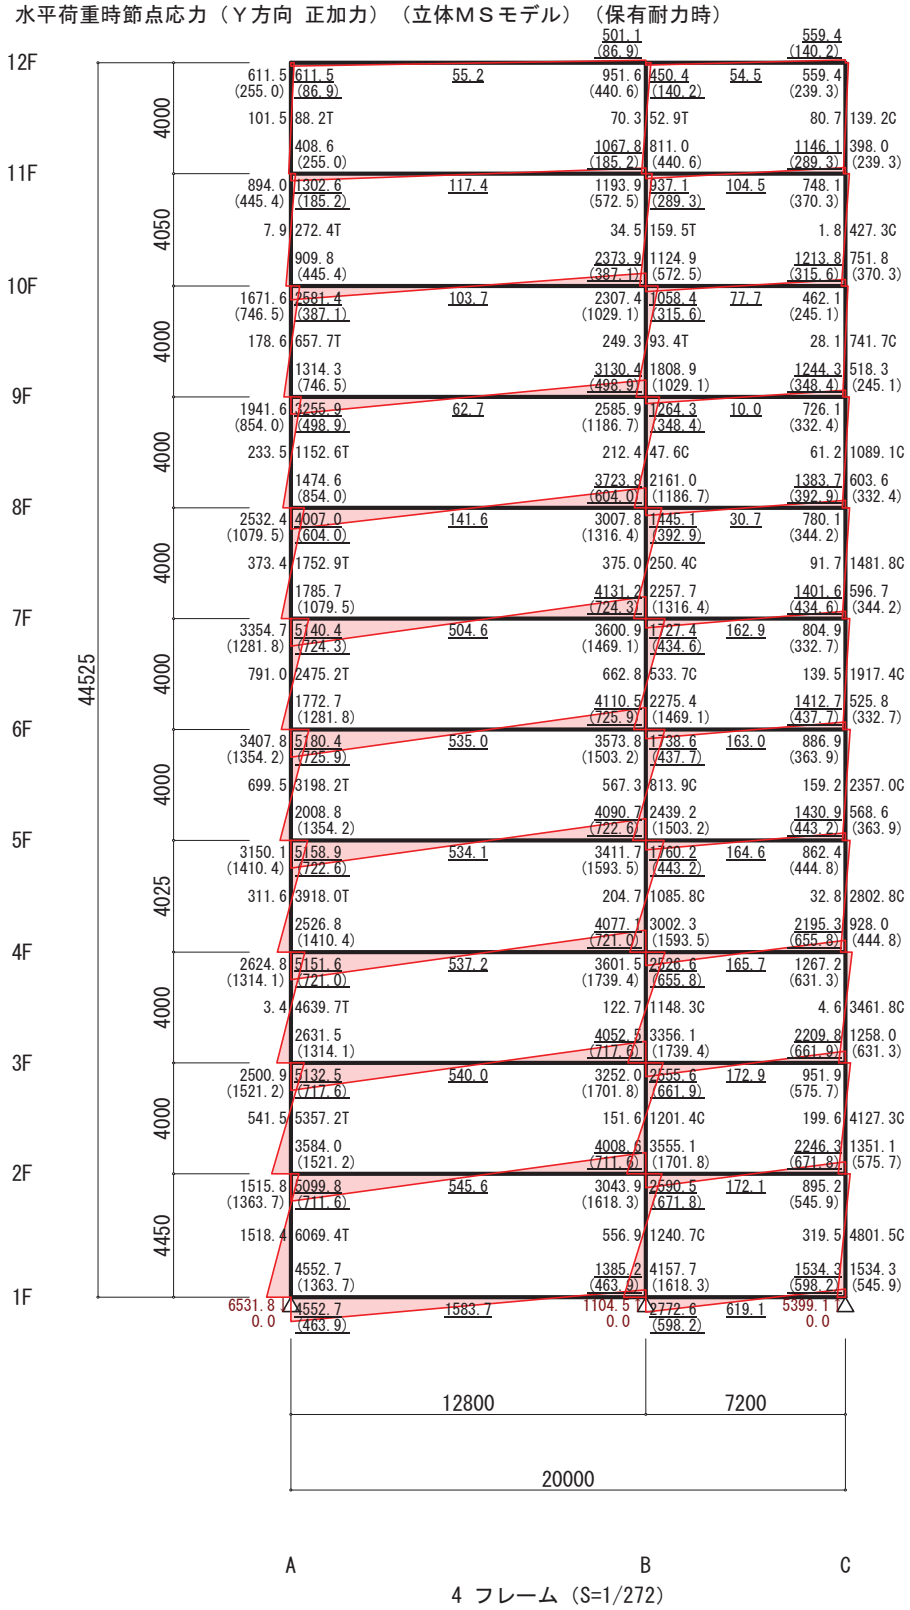

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

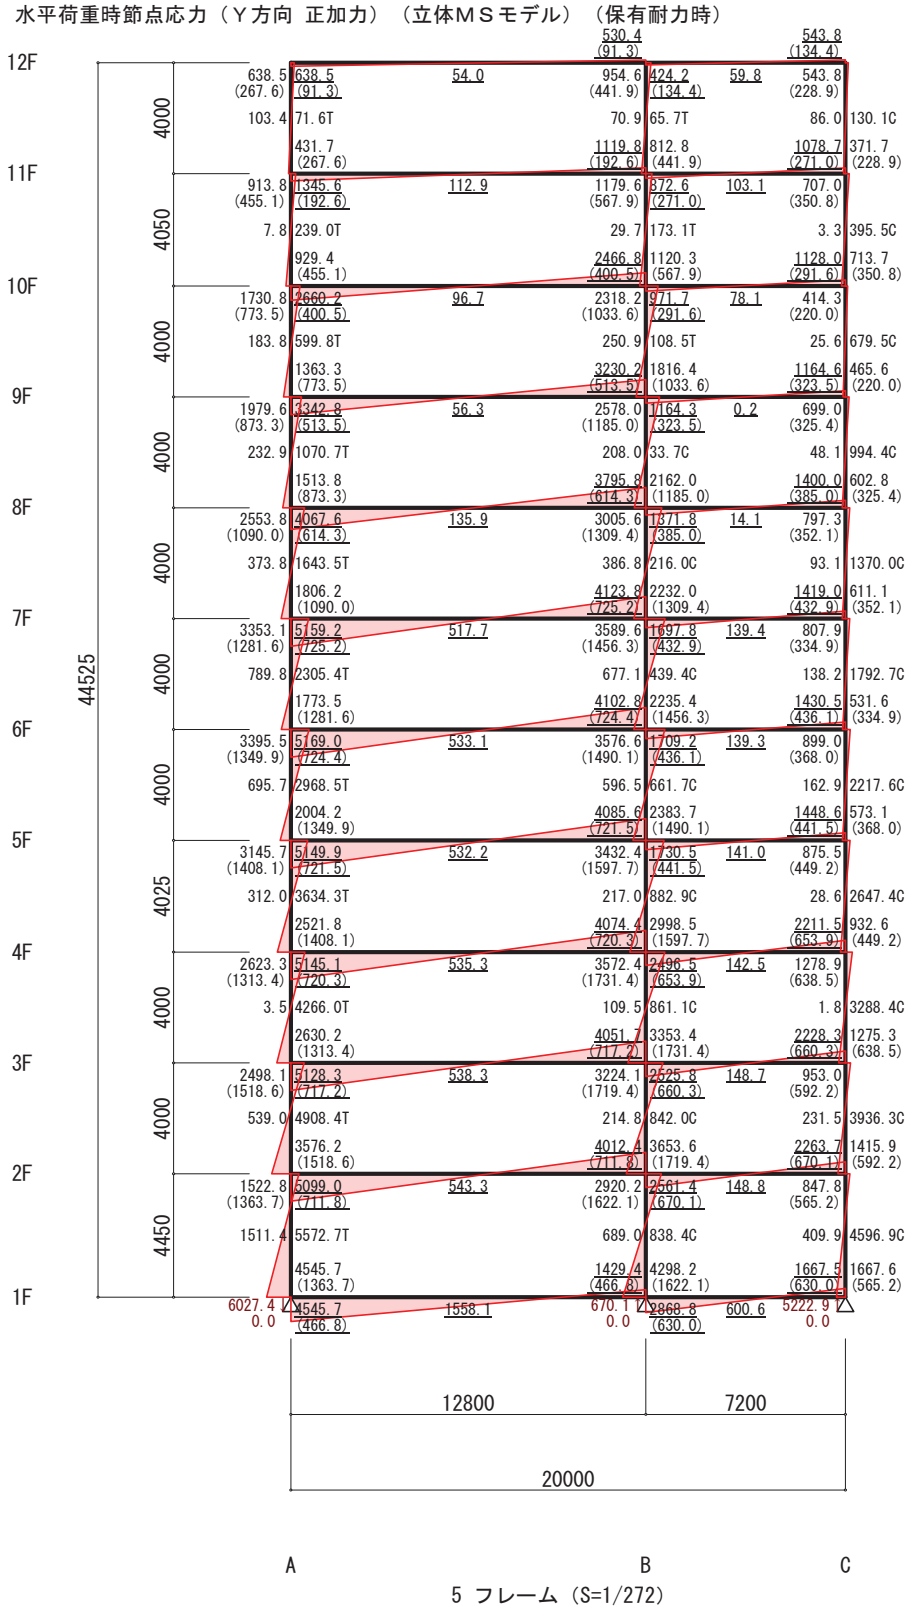

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

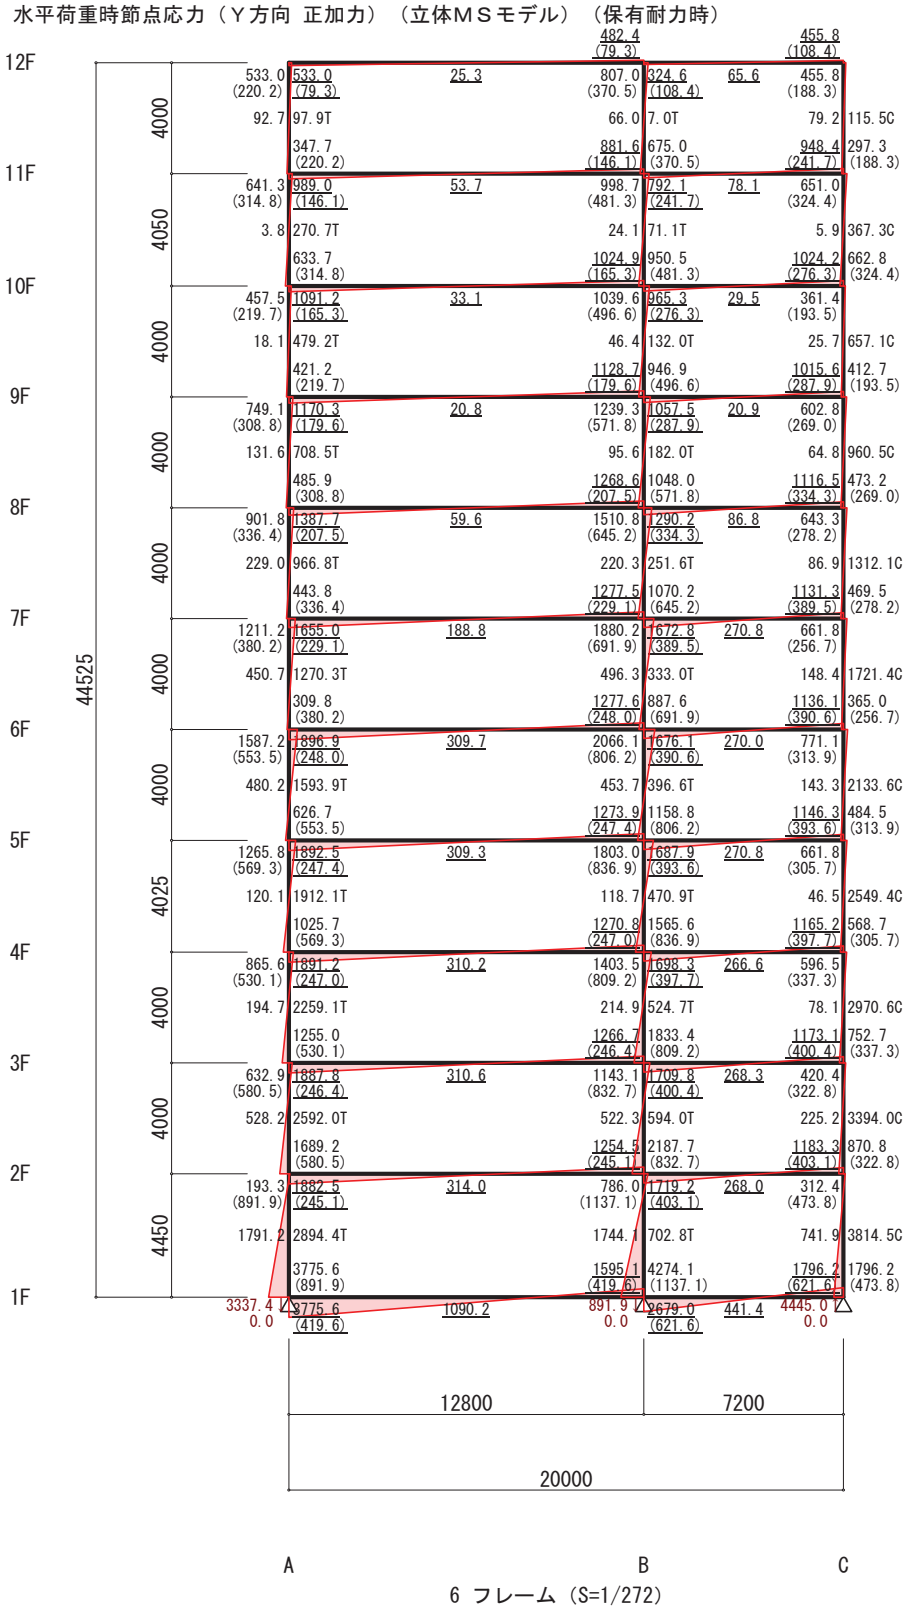

6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

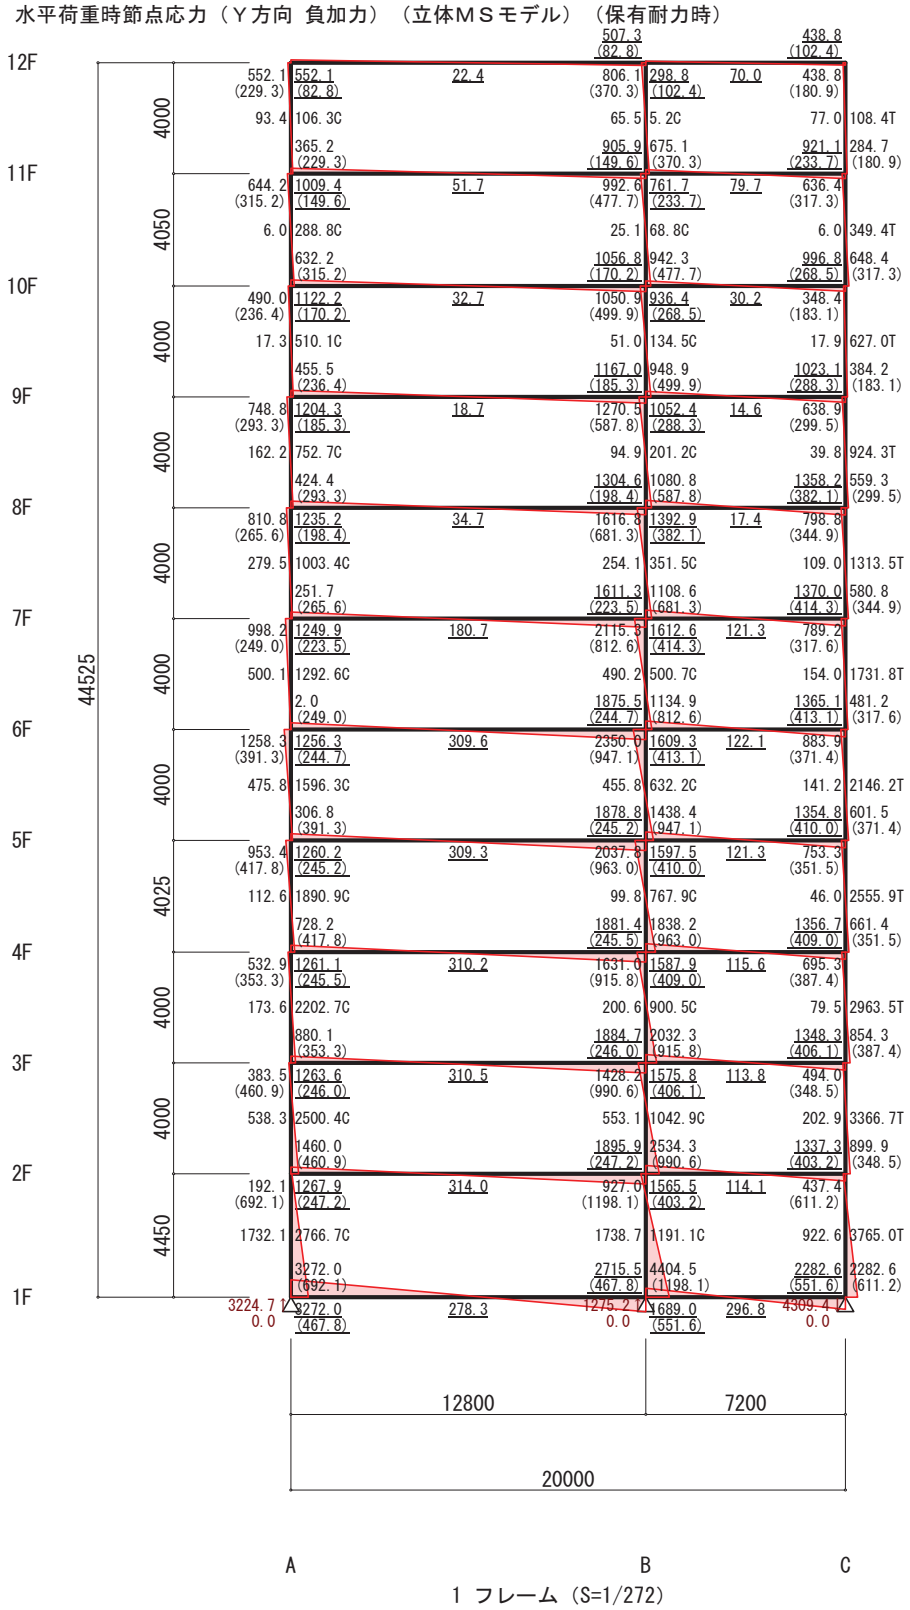

1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

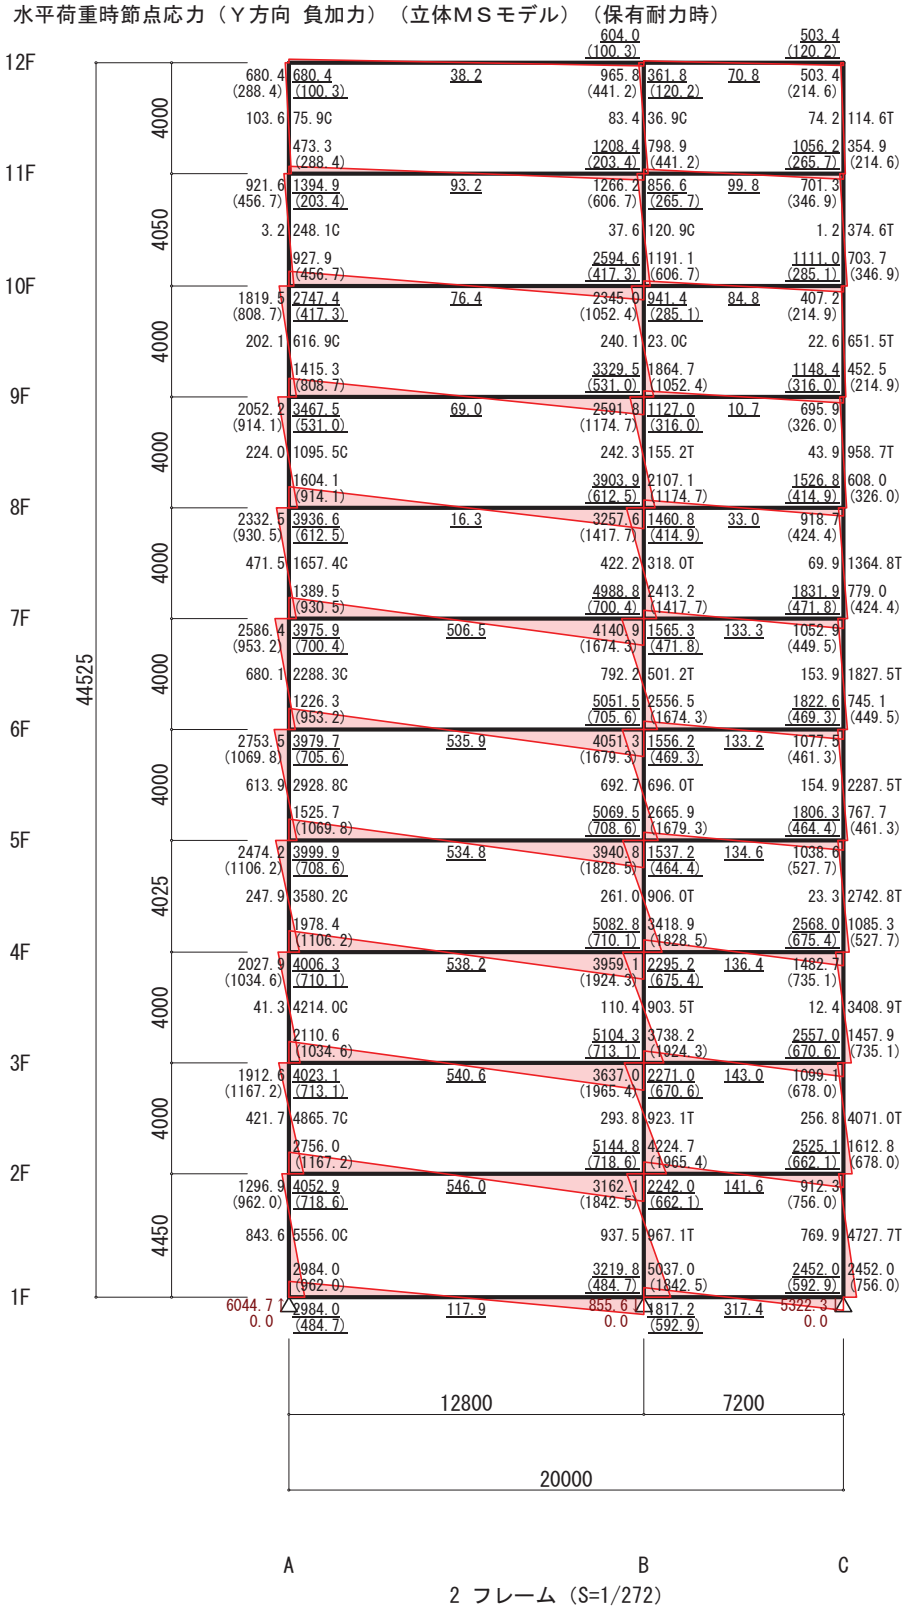

2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

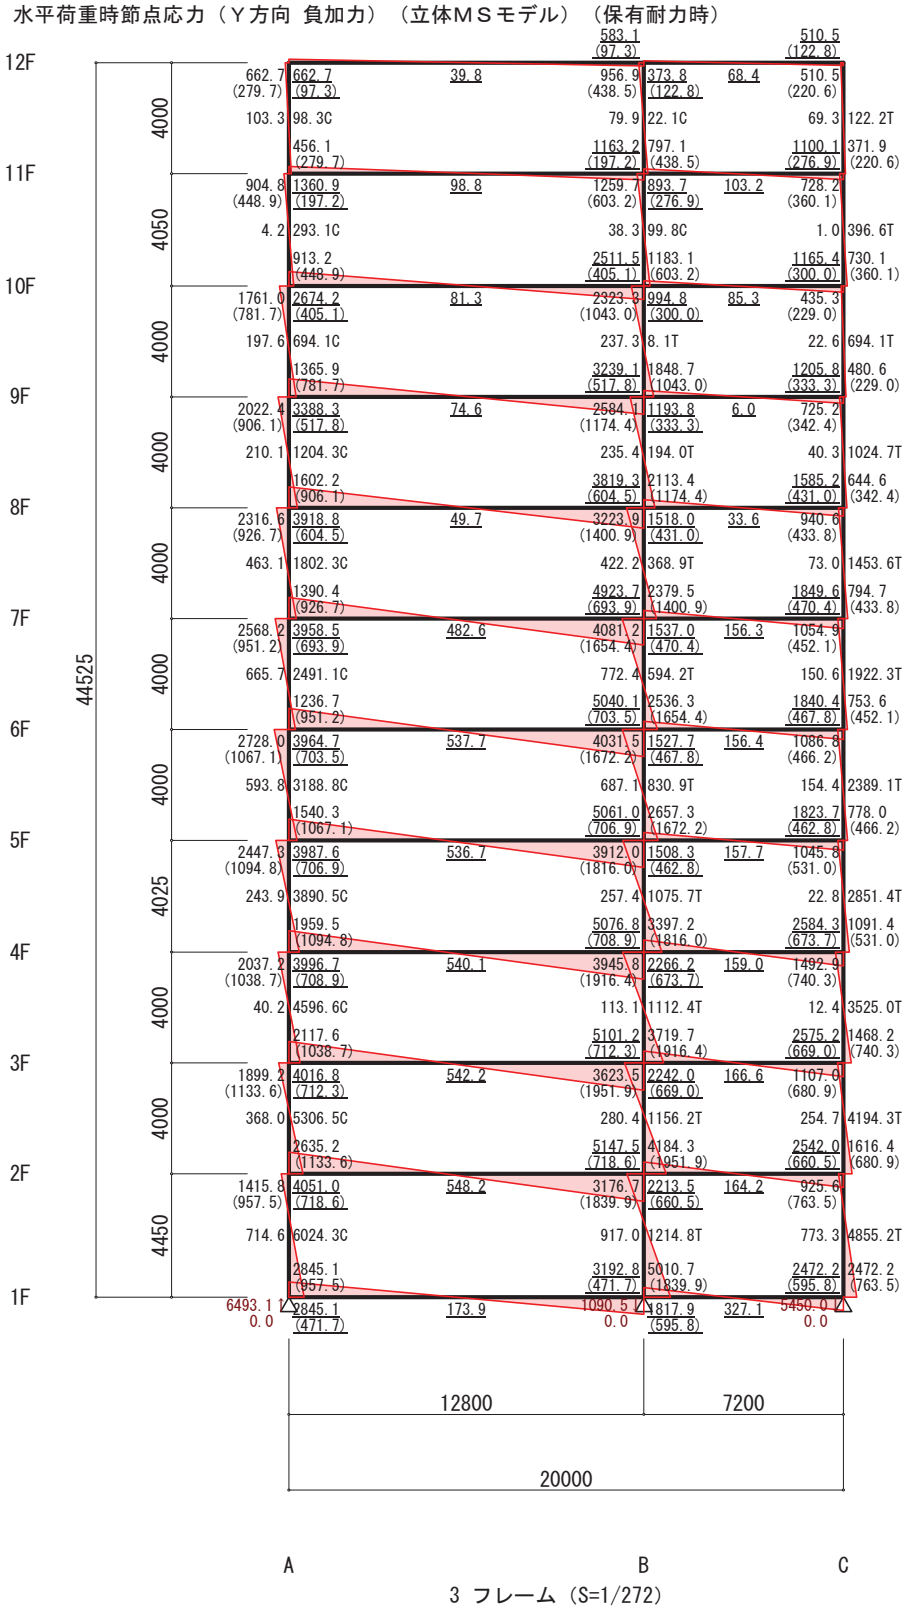

3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

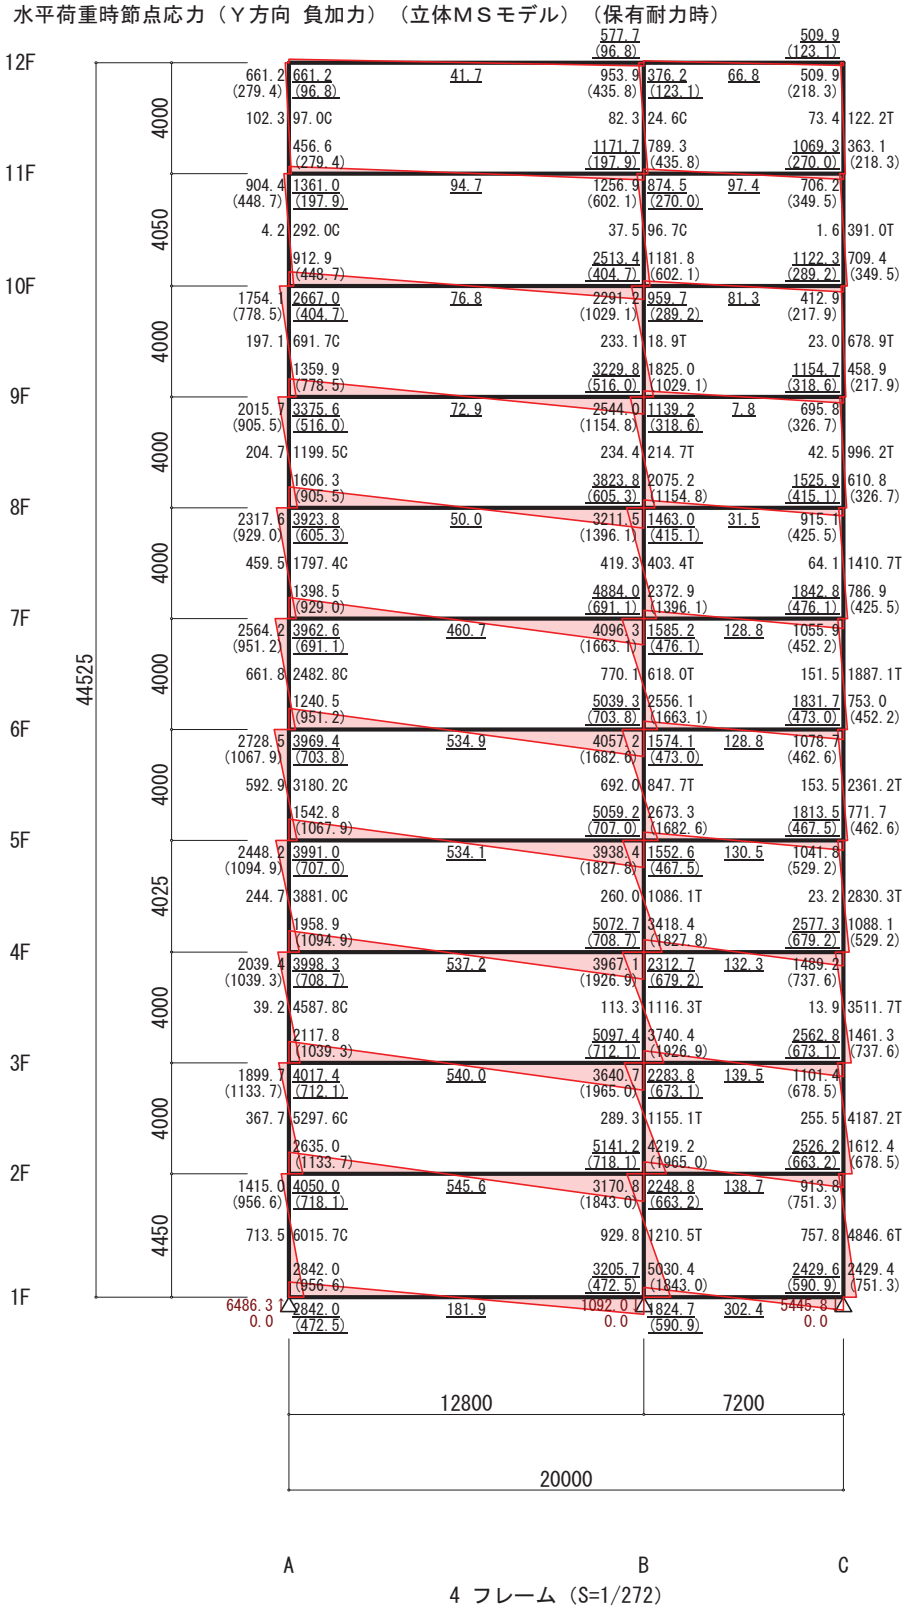

4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

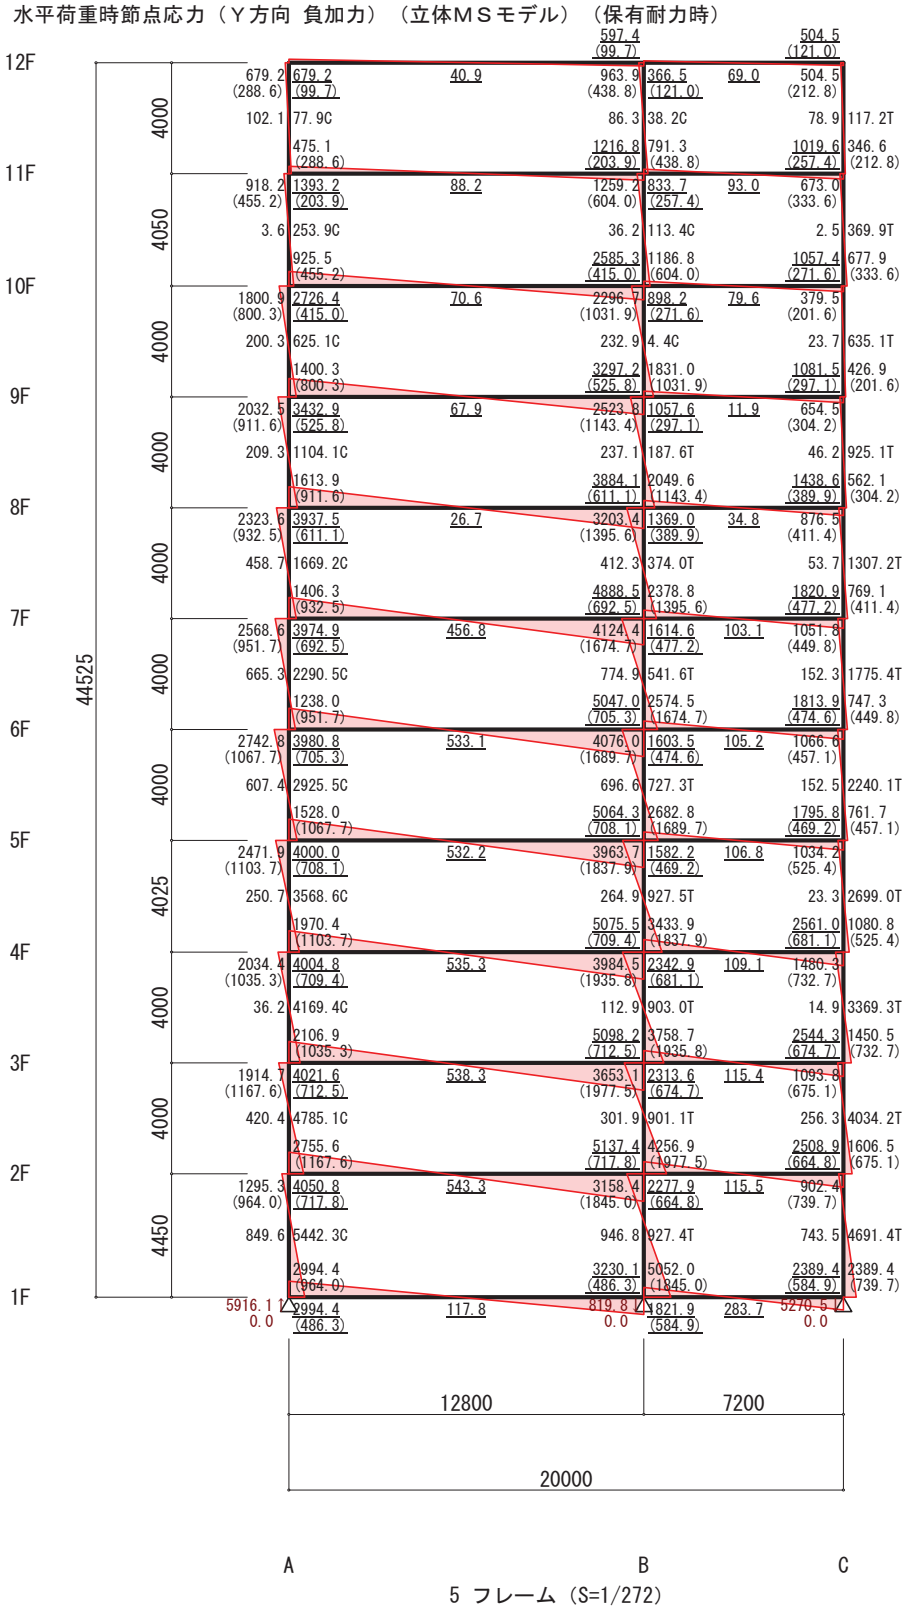

5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

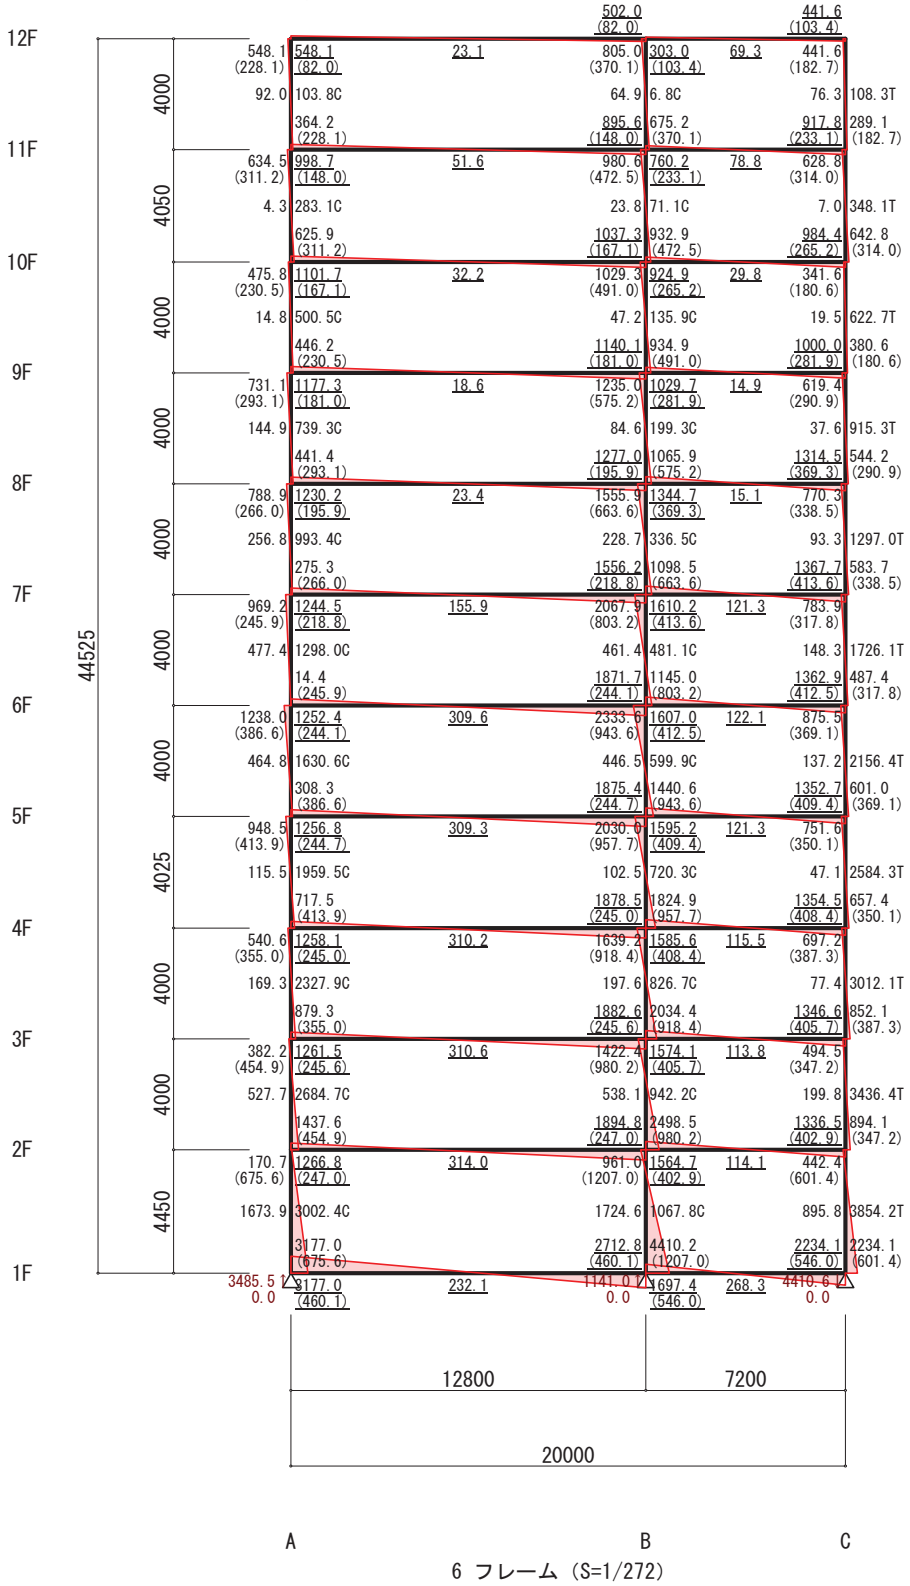

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

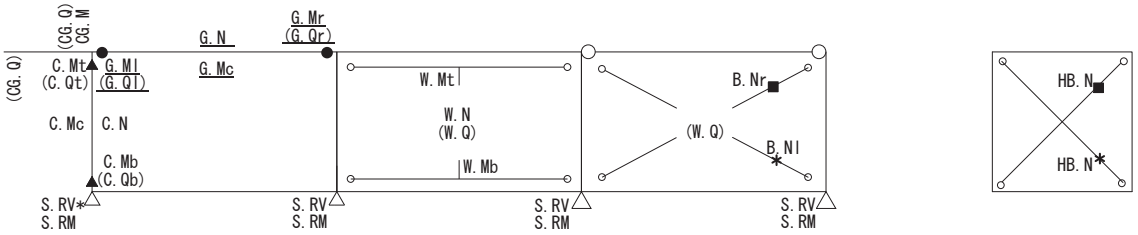

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

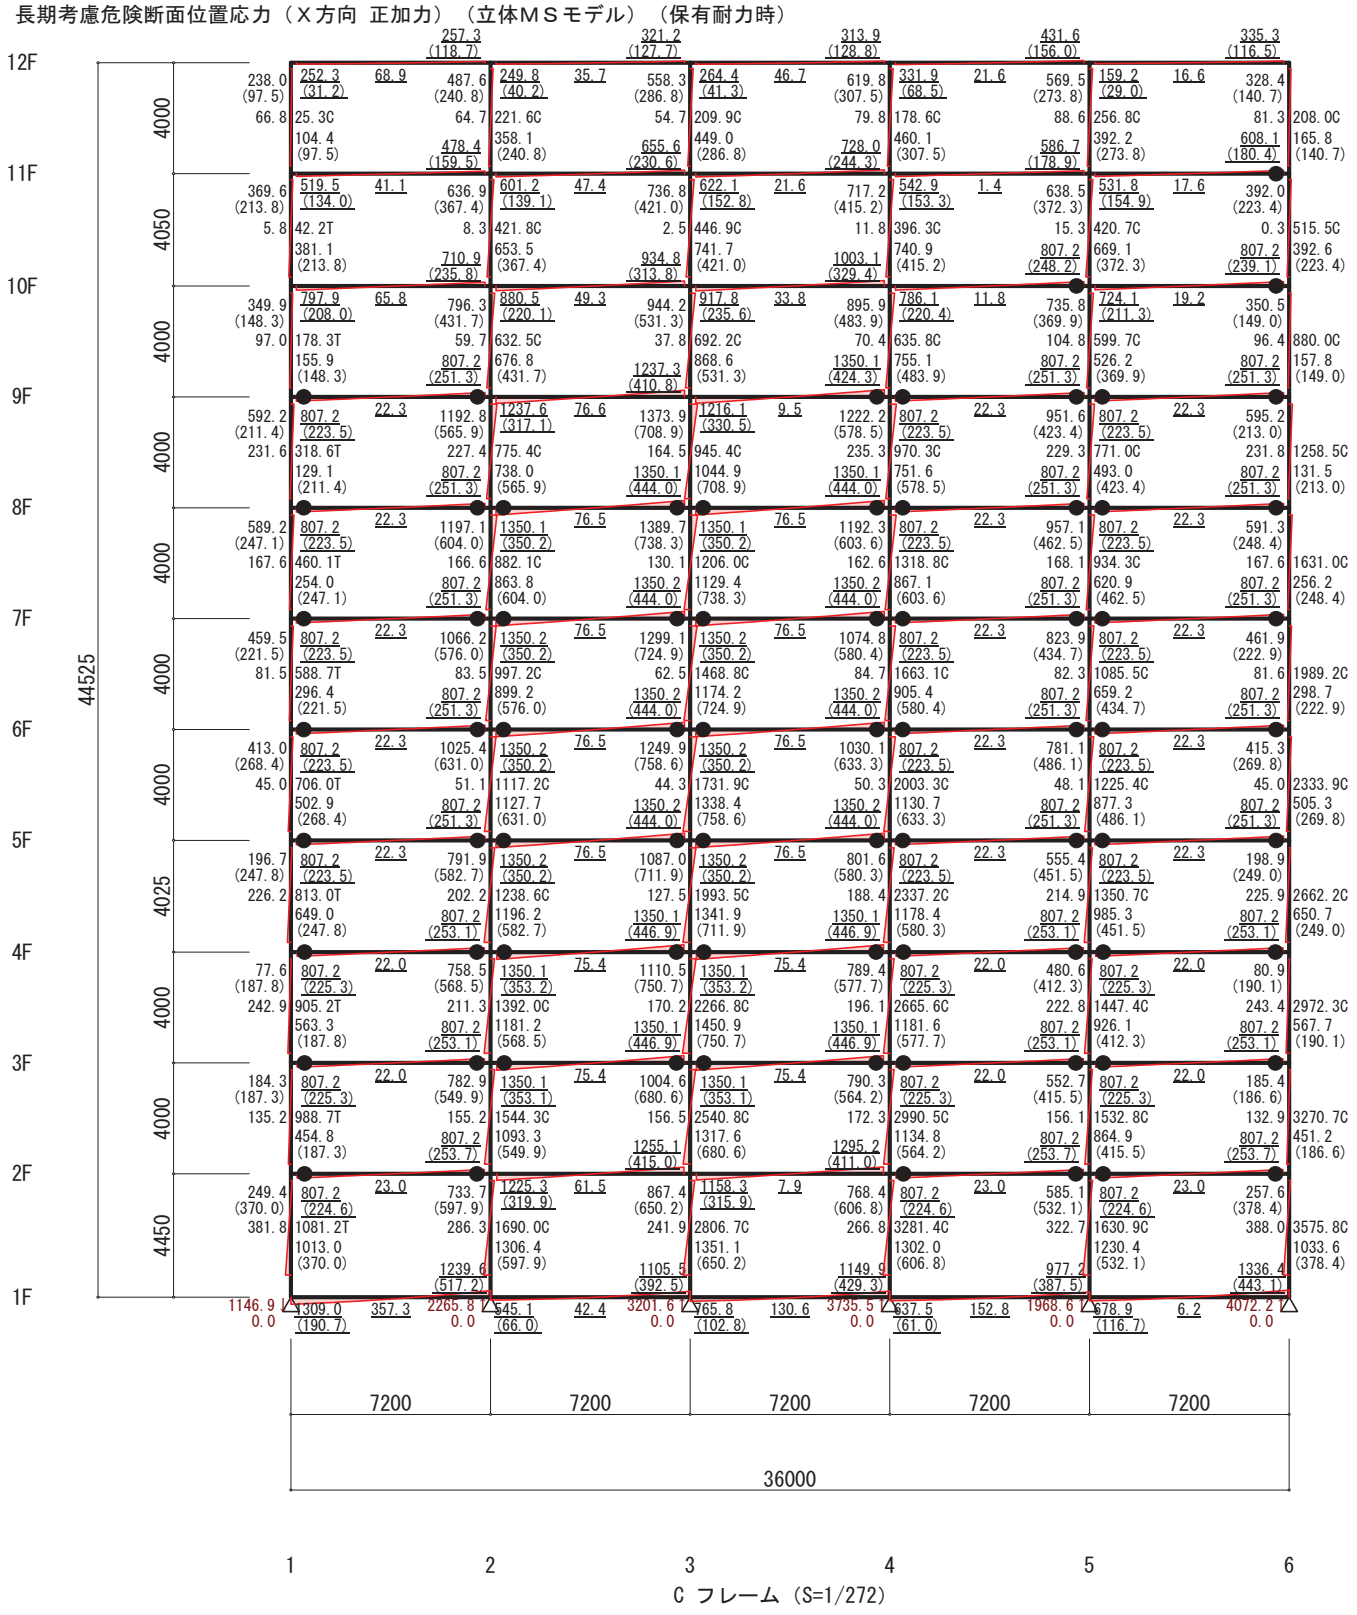

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

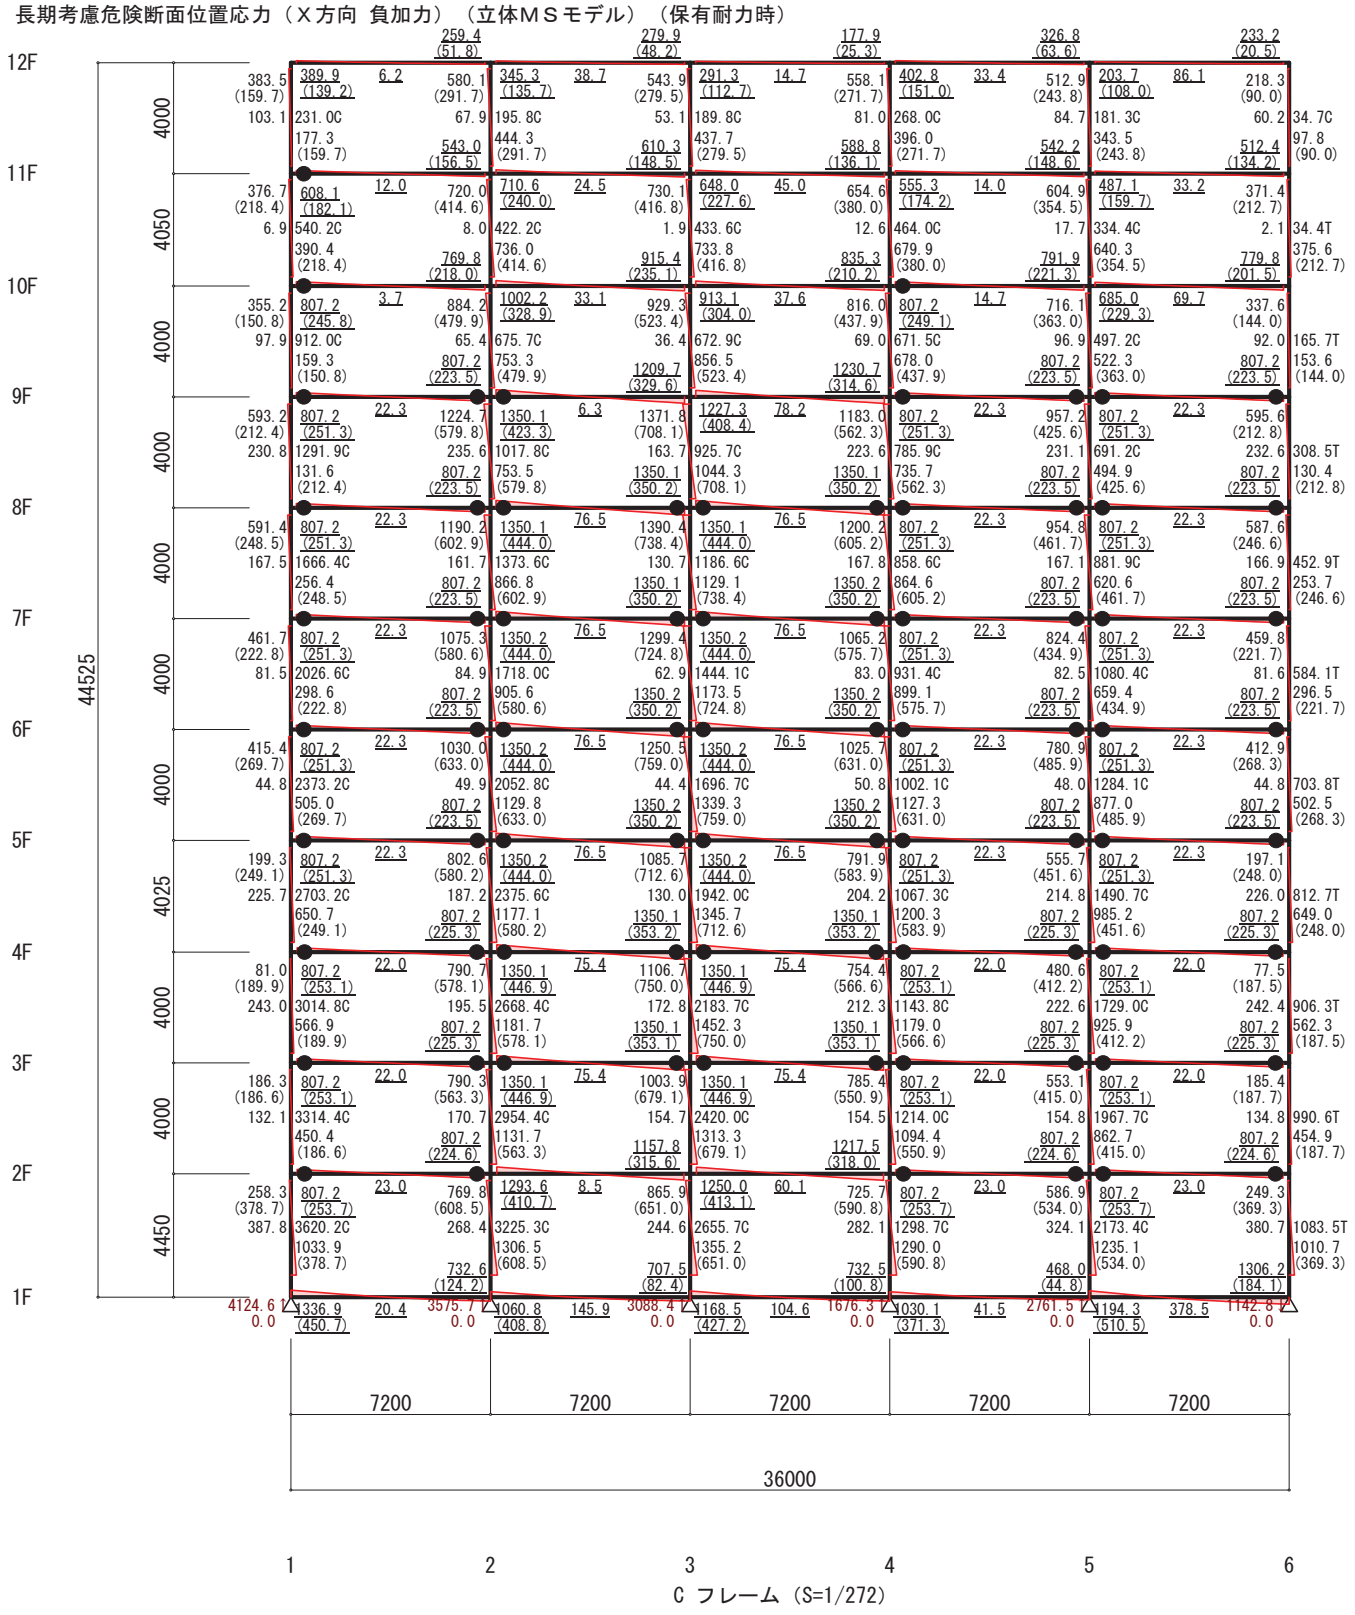

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

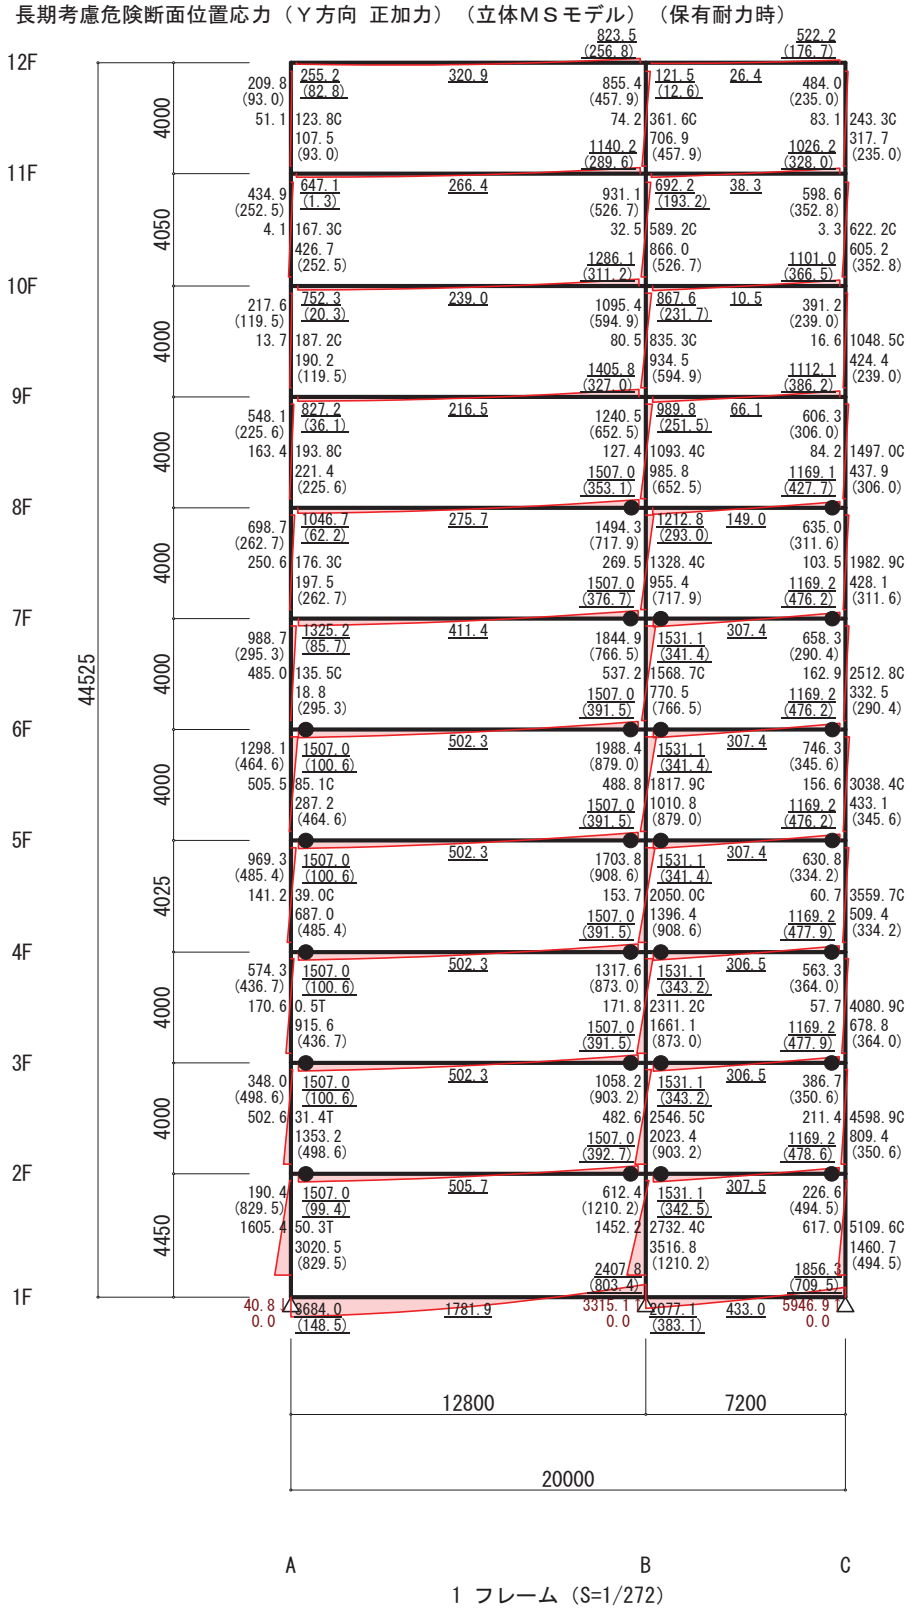

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

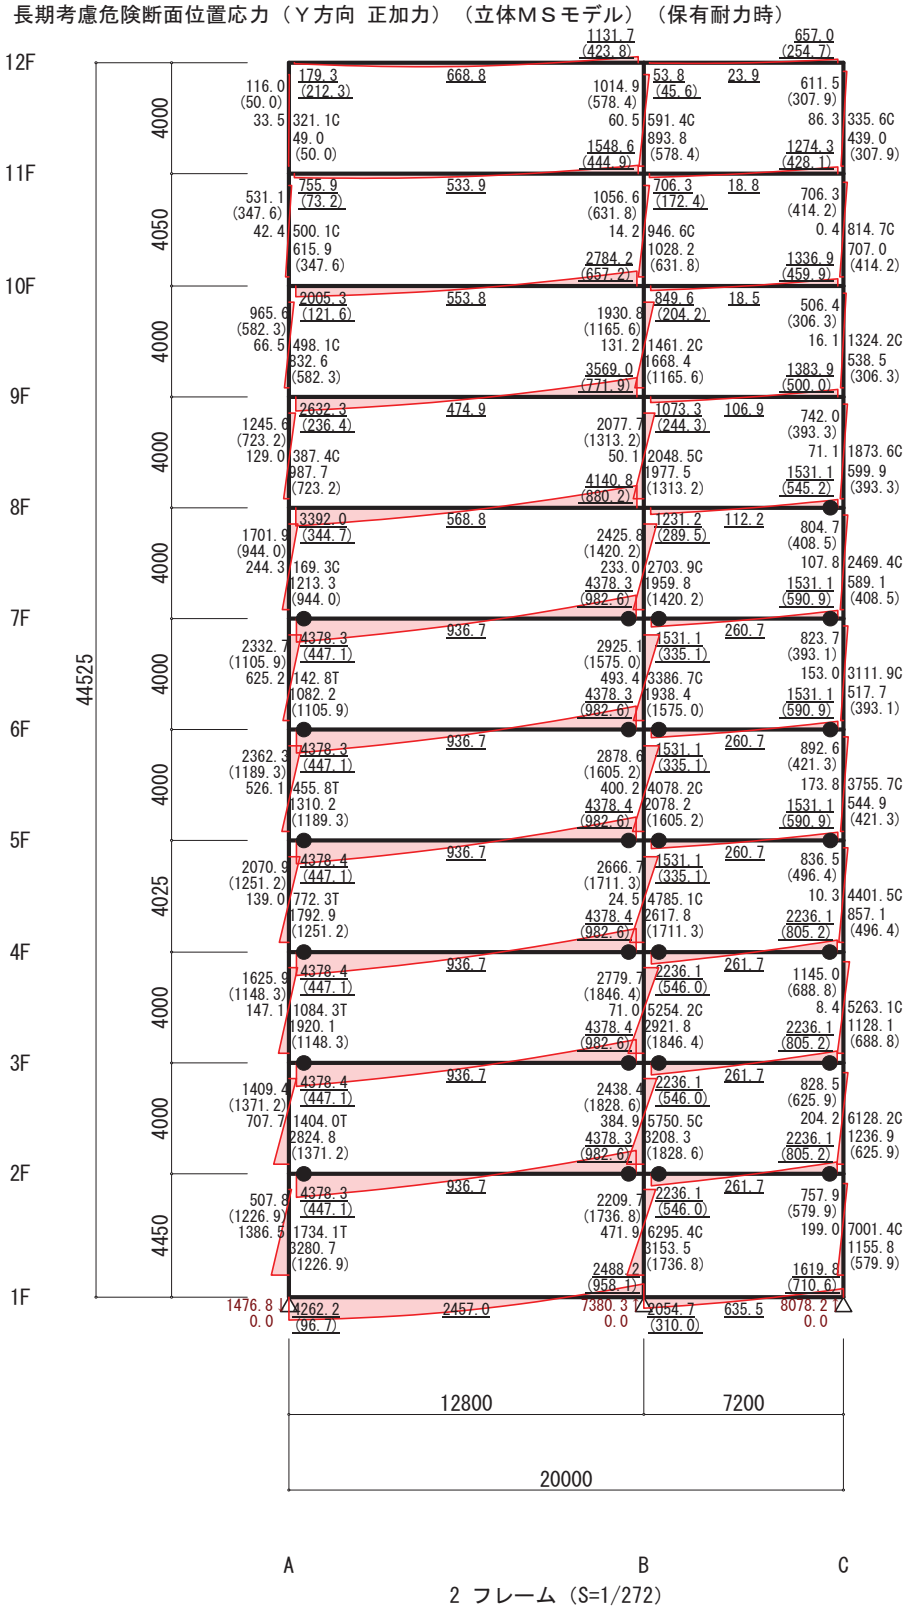

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

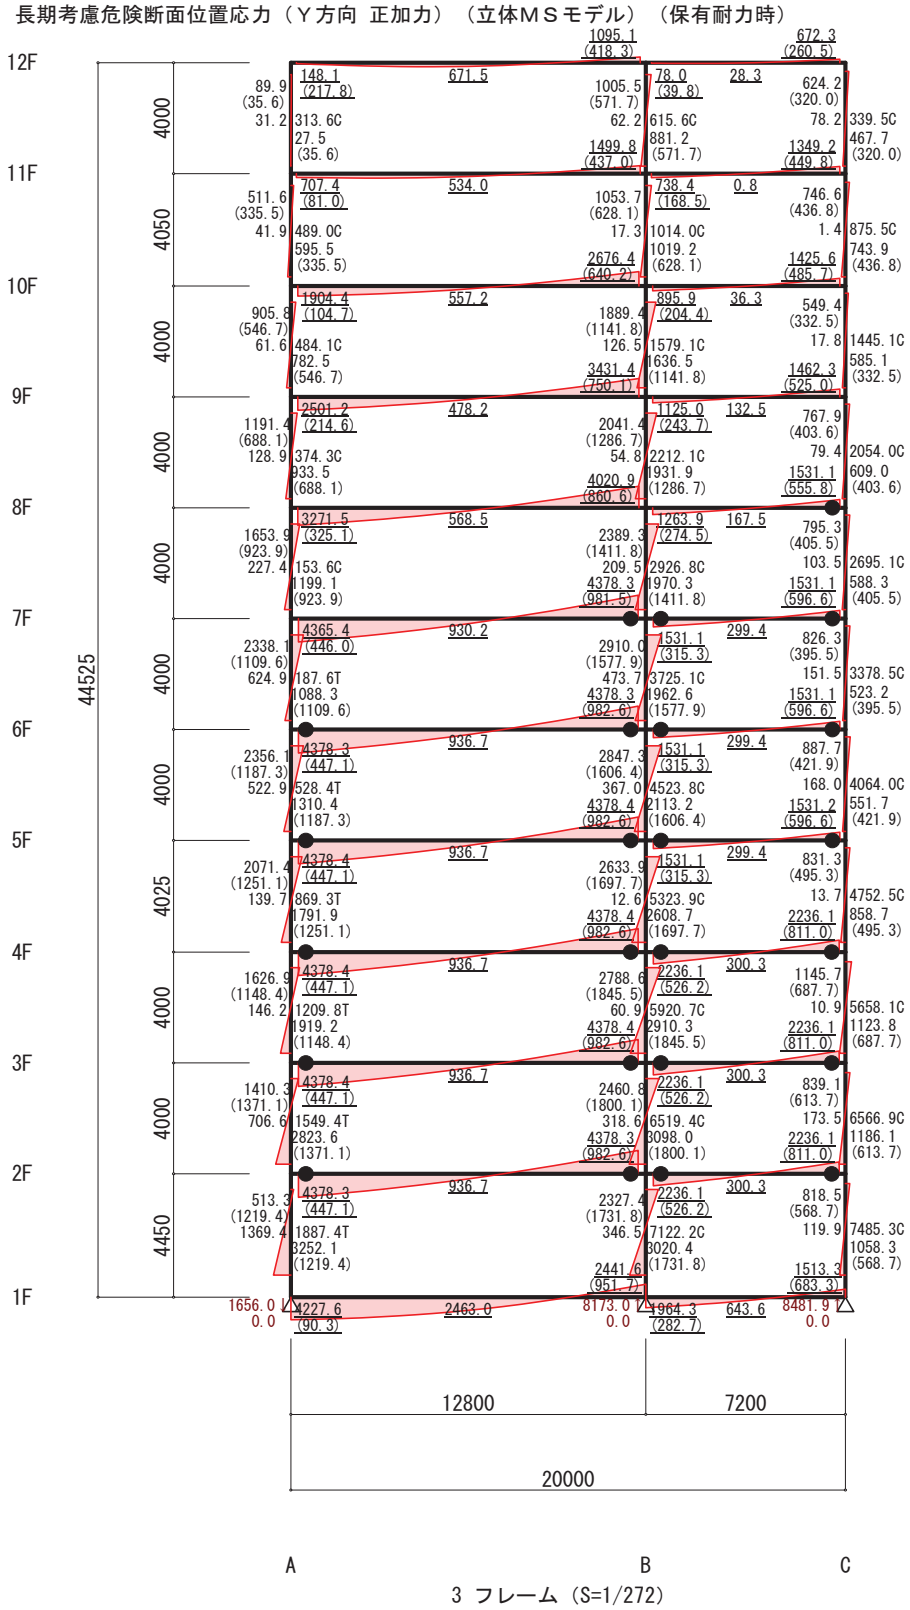

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

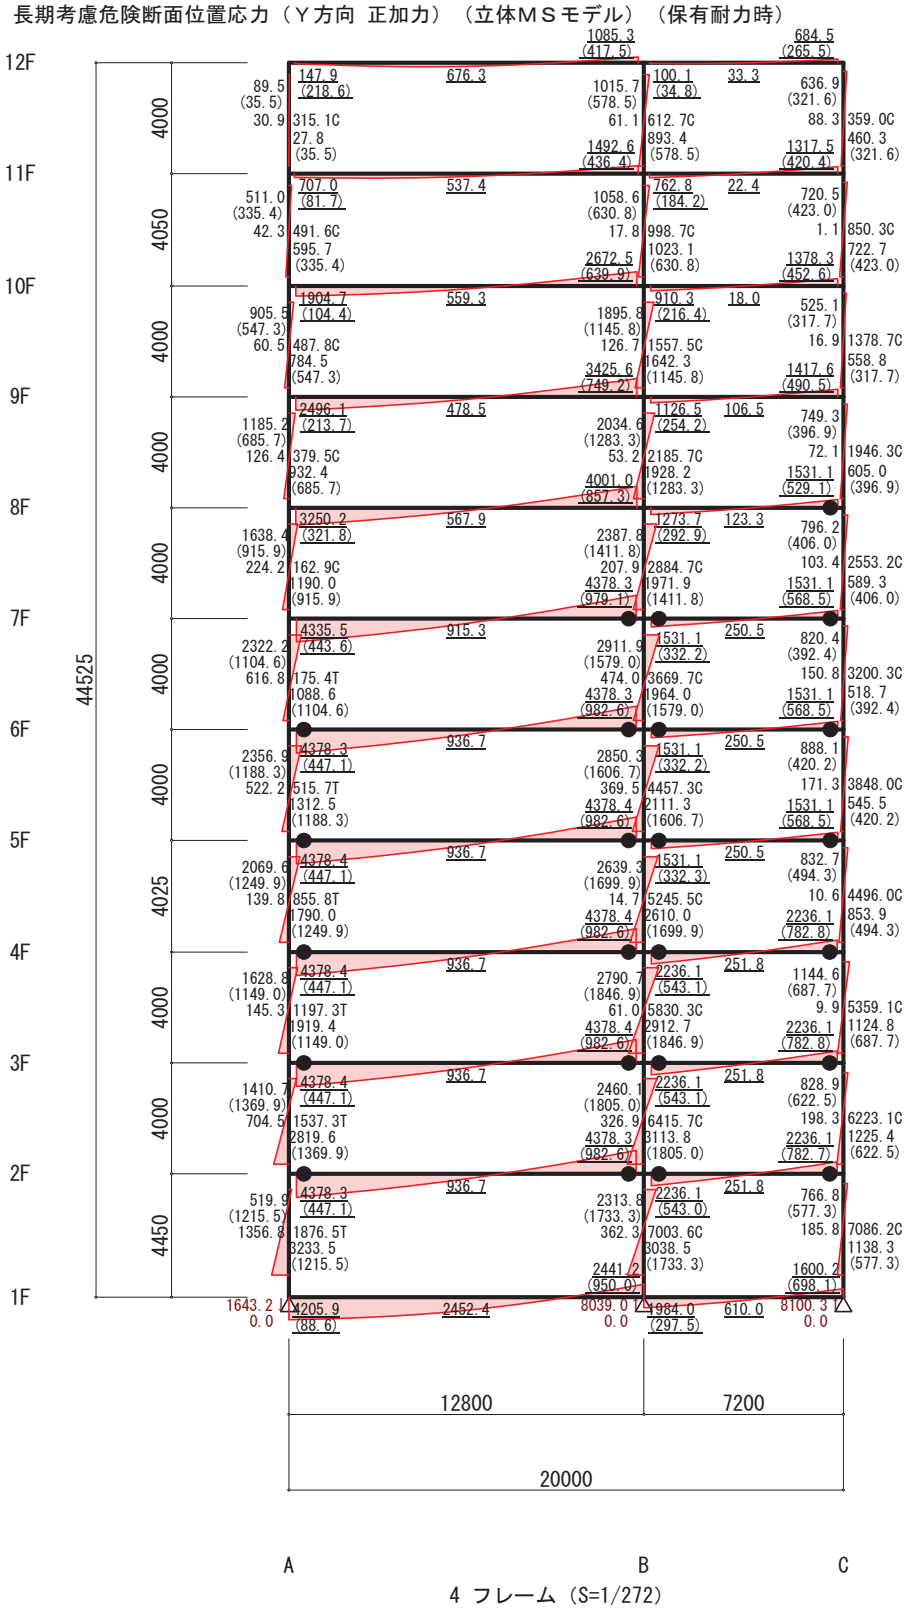

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

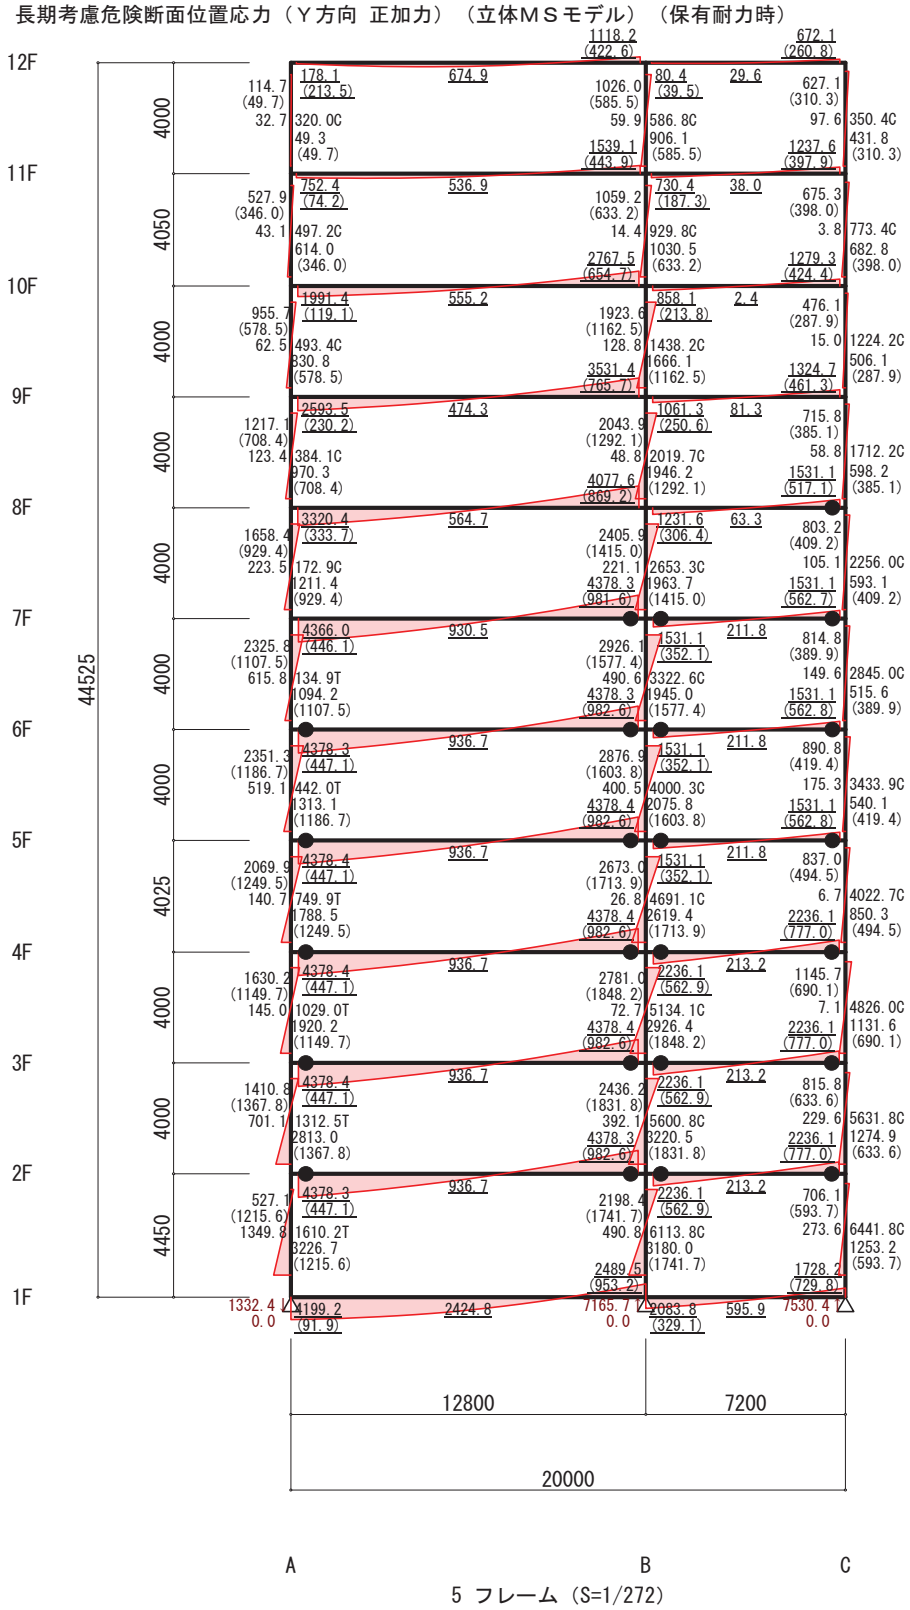

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

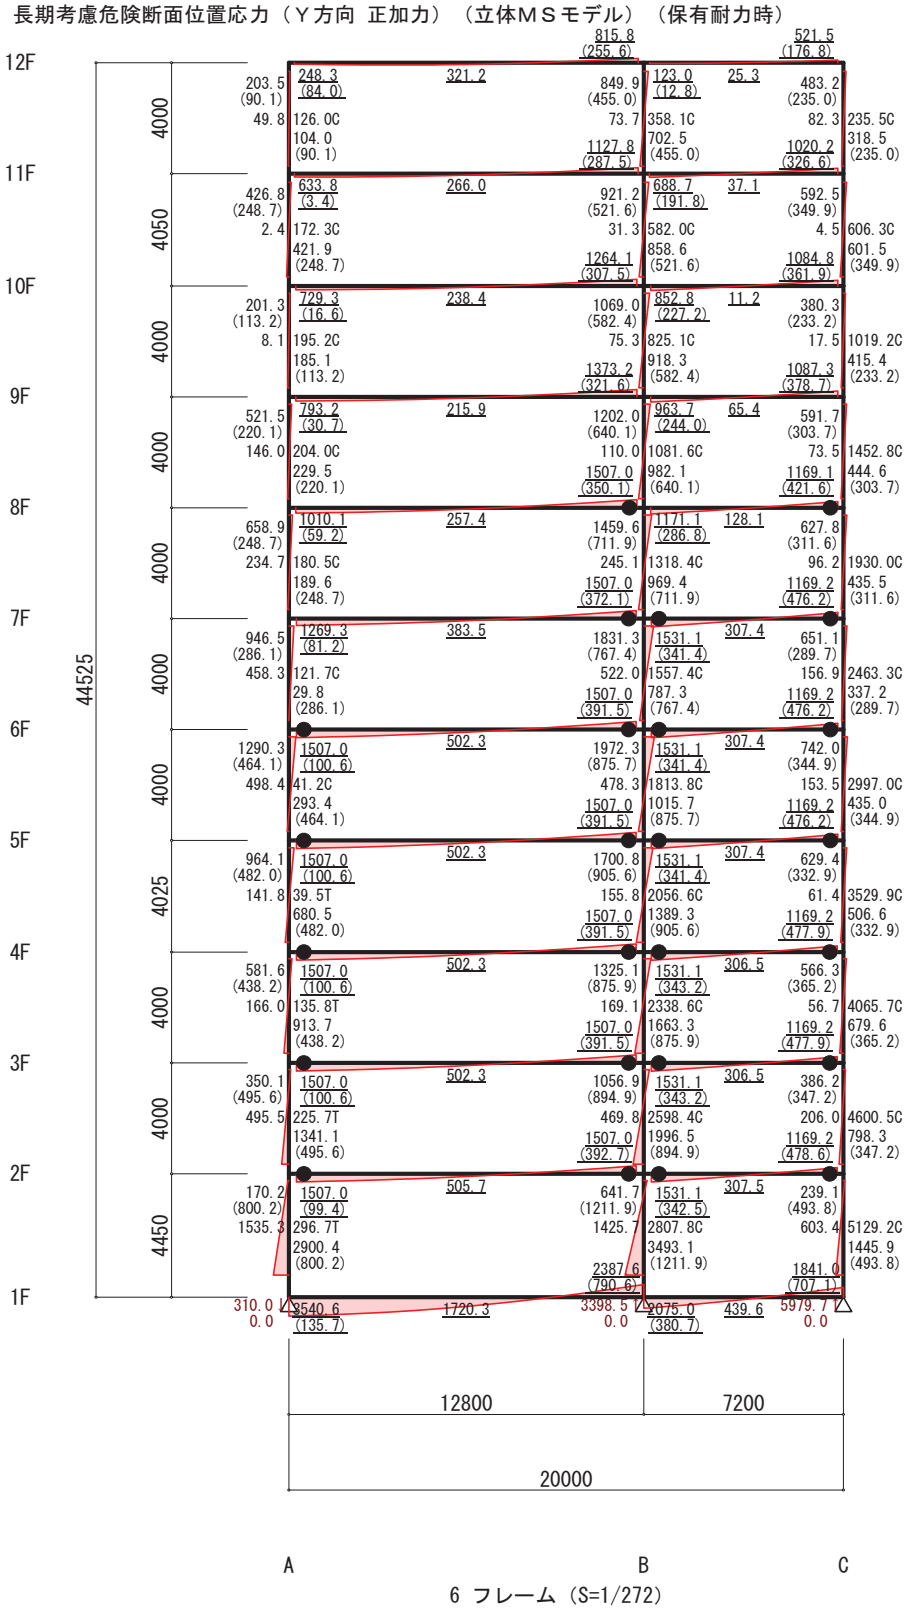

6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

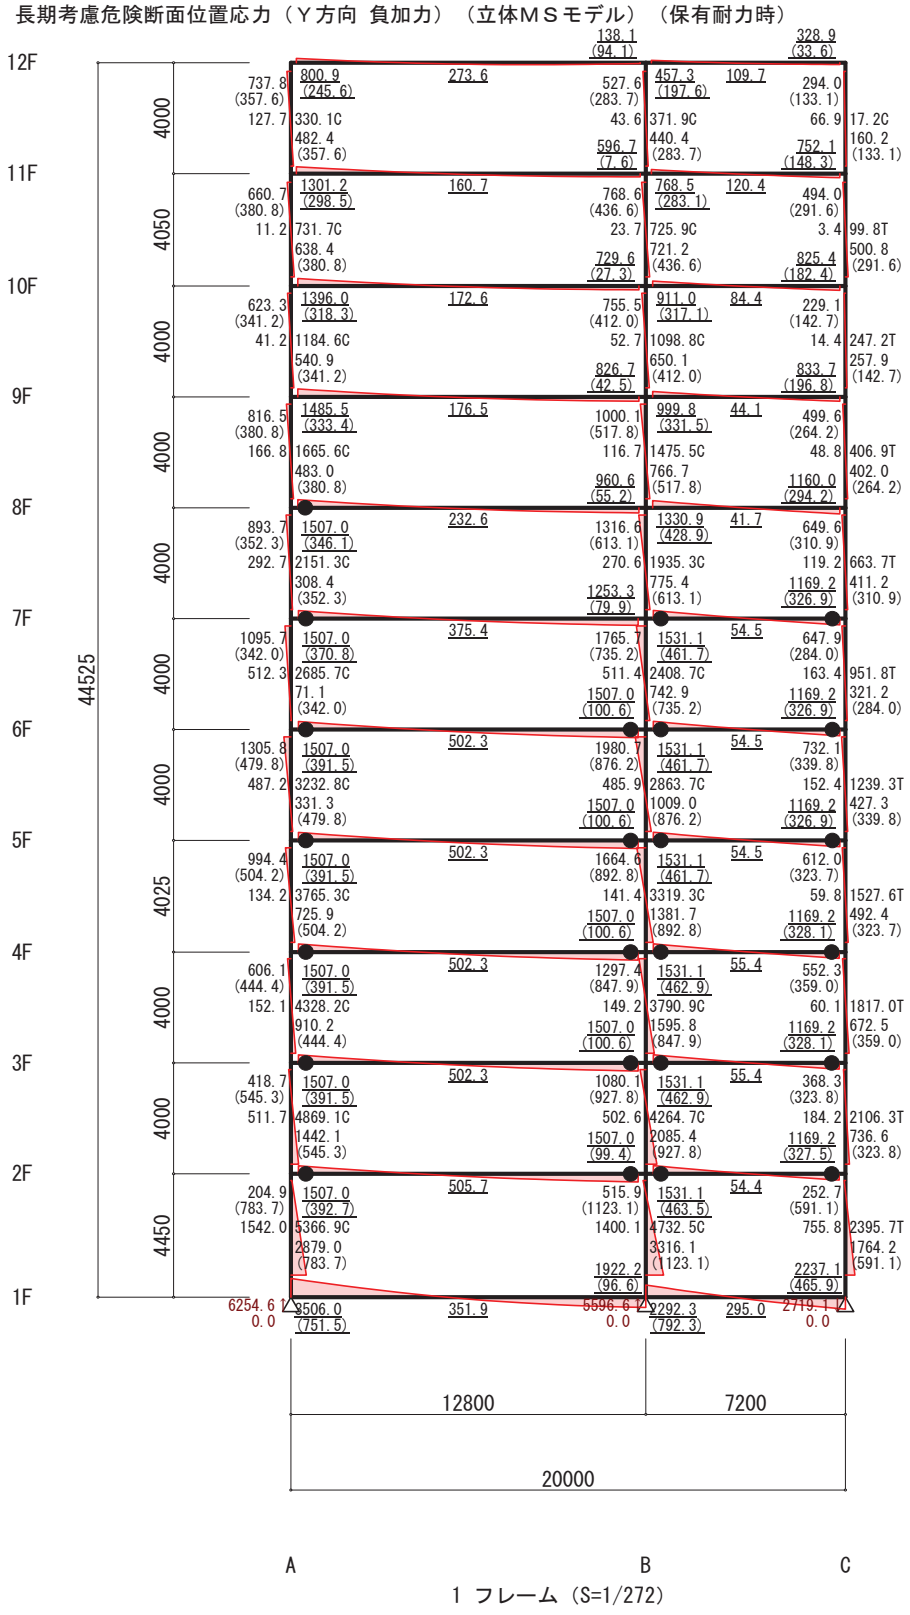

1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

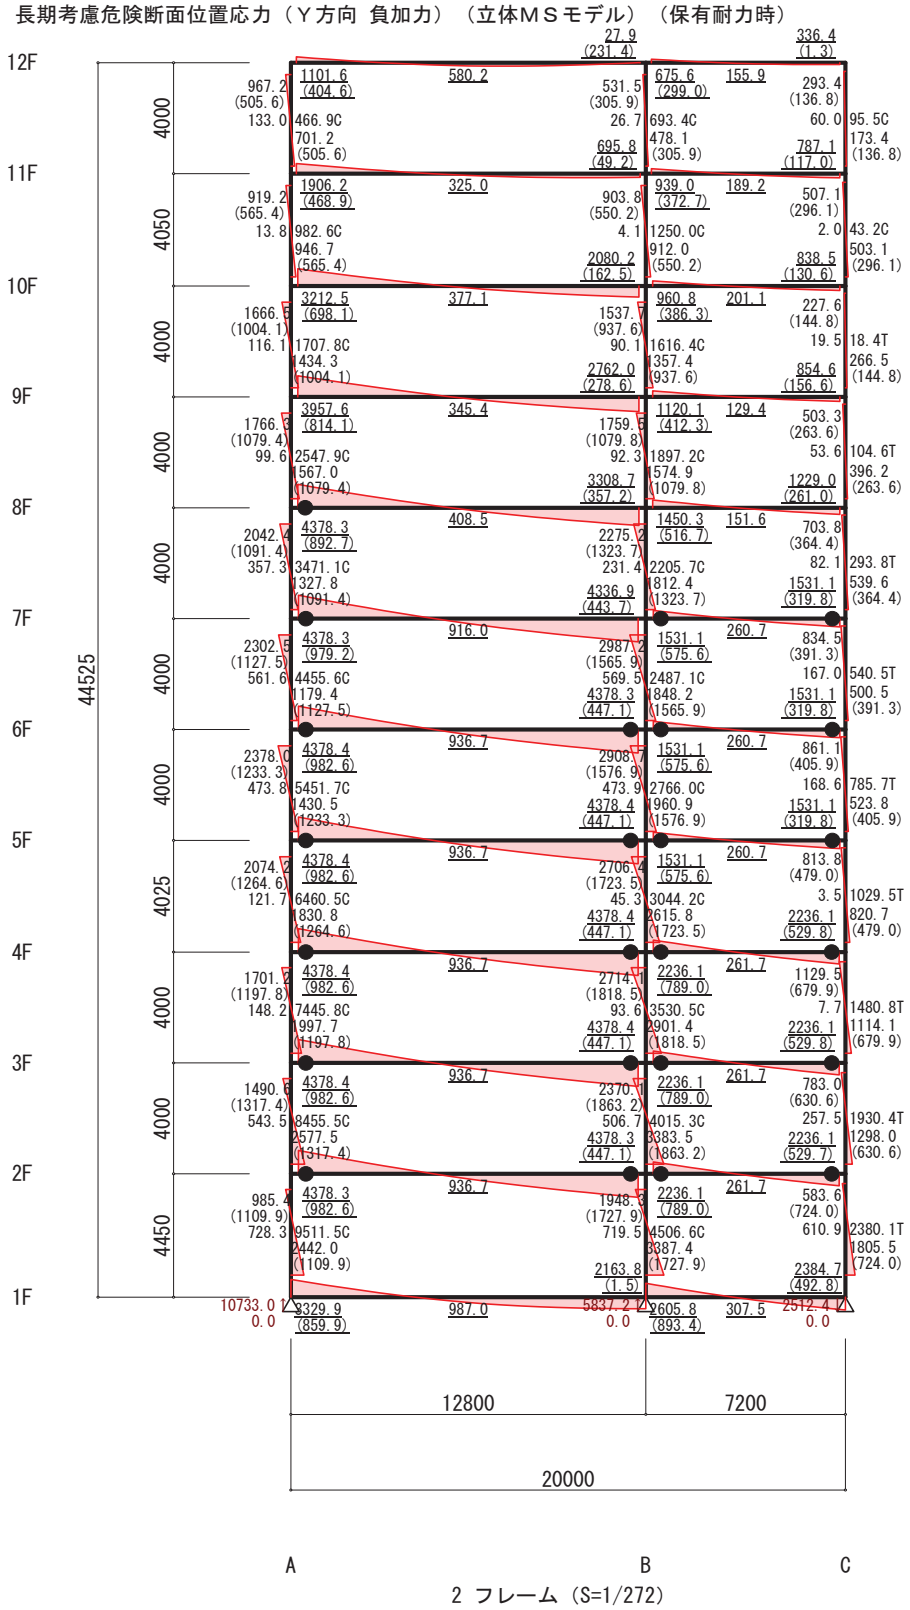

2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

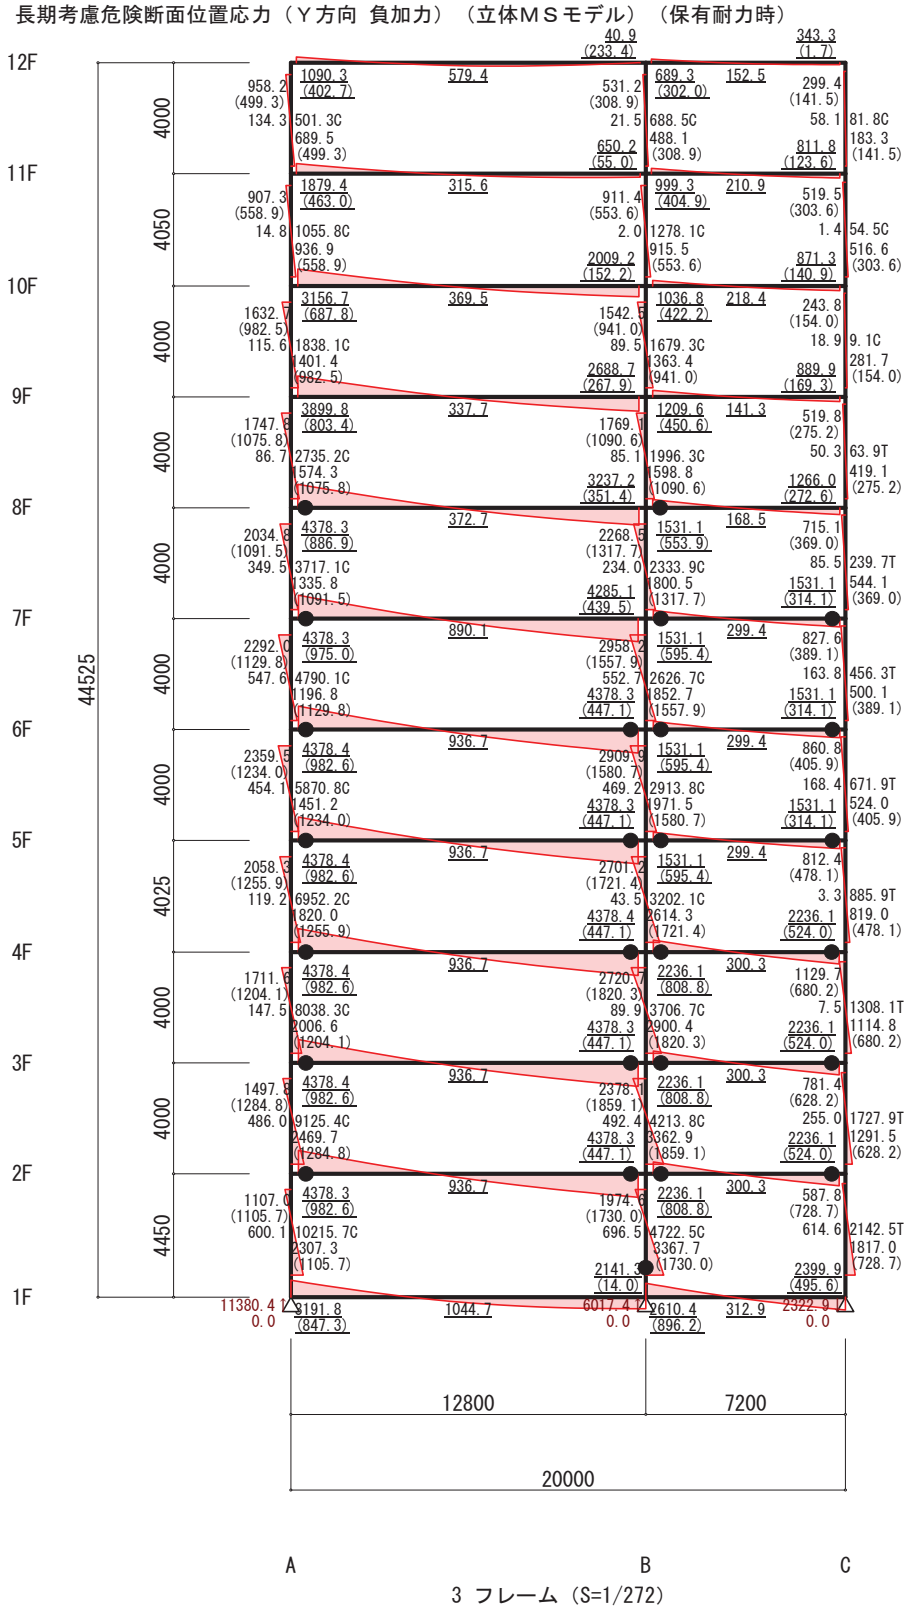

3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

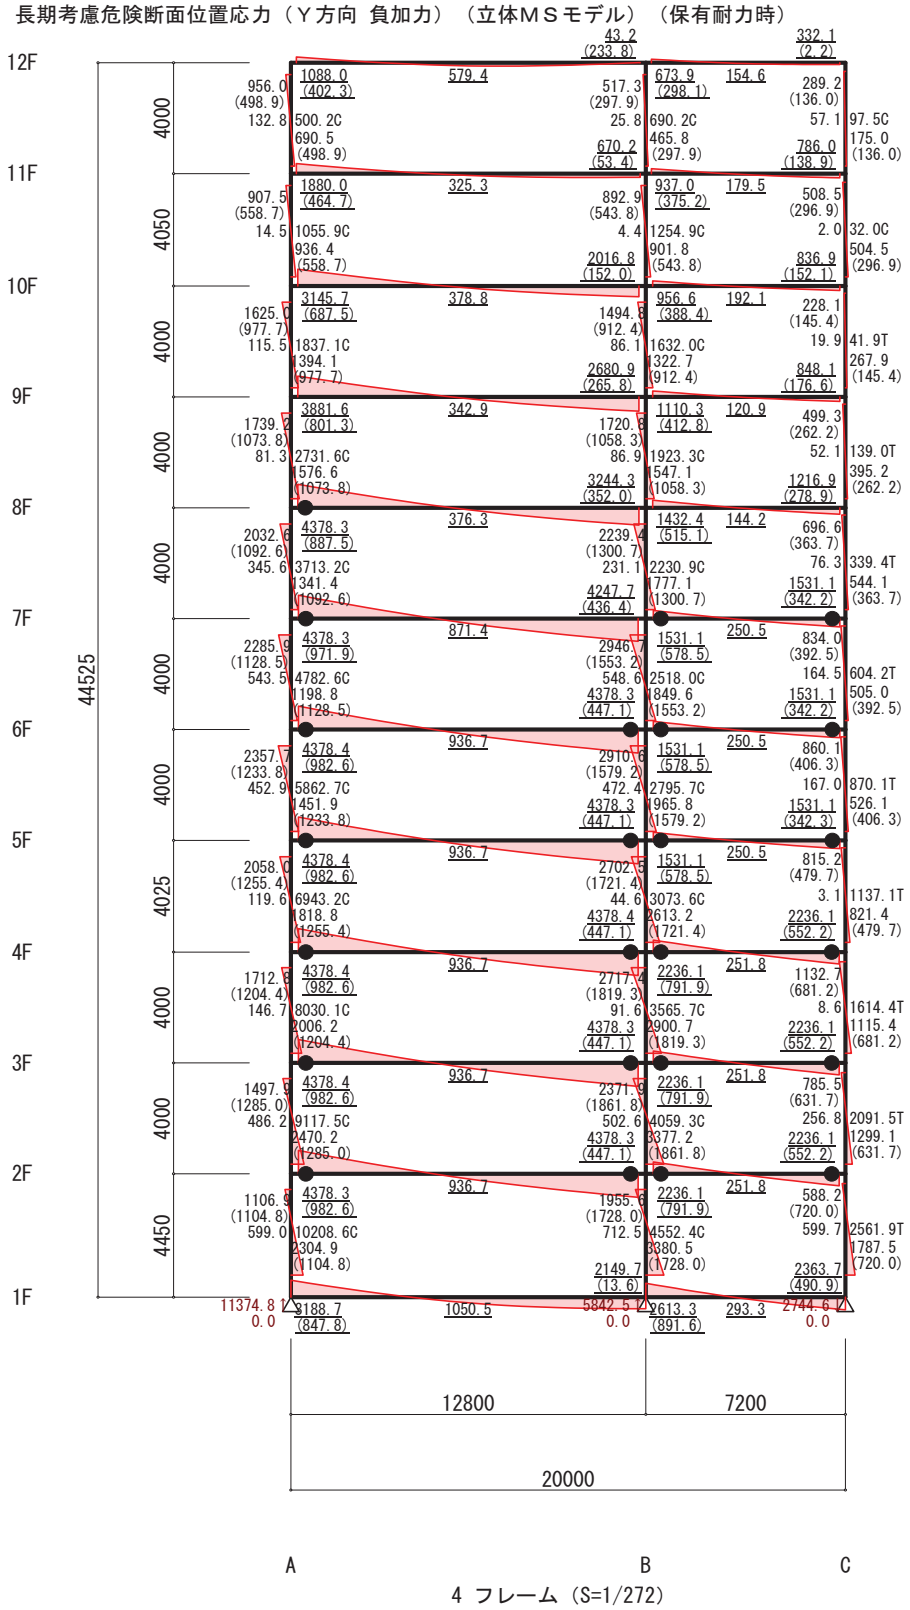

4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

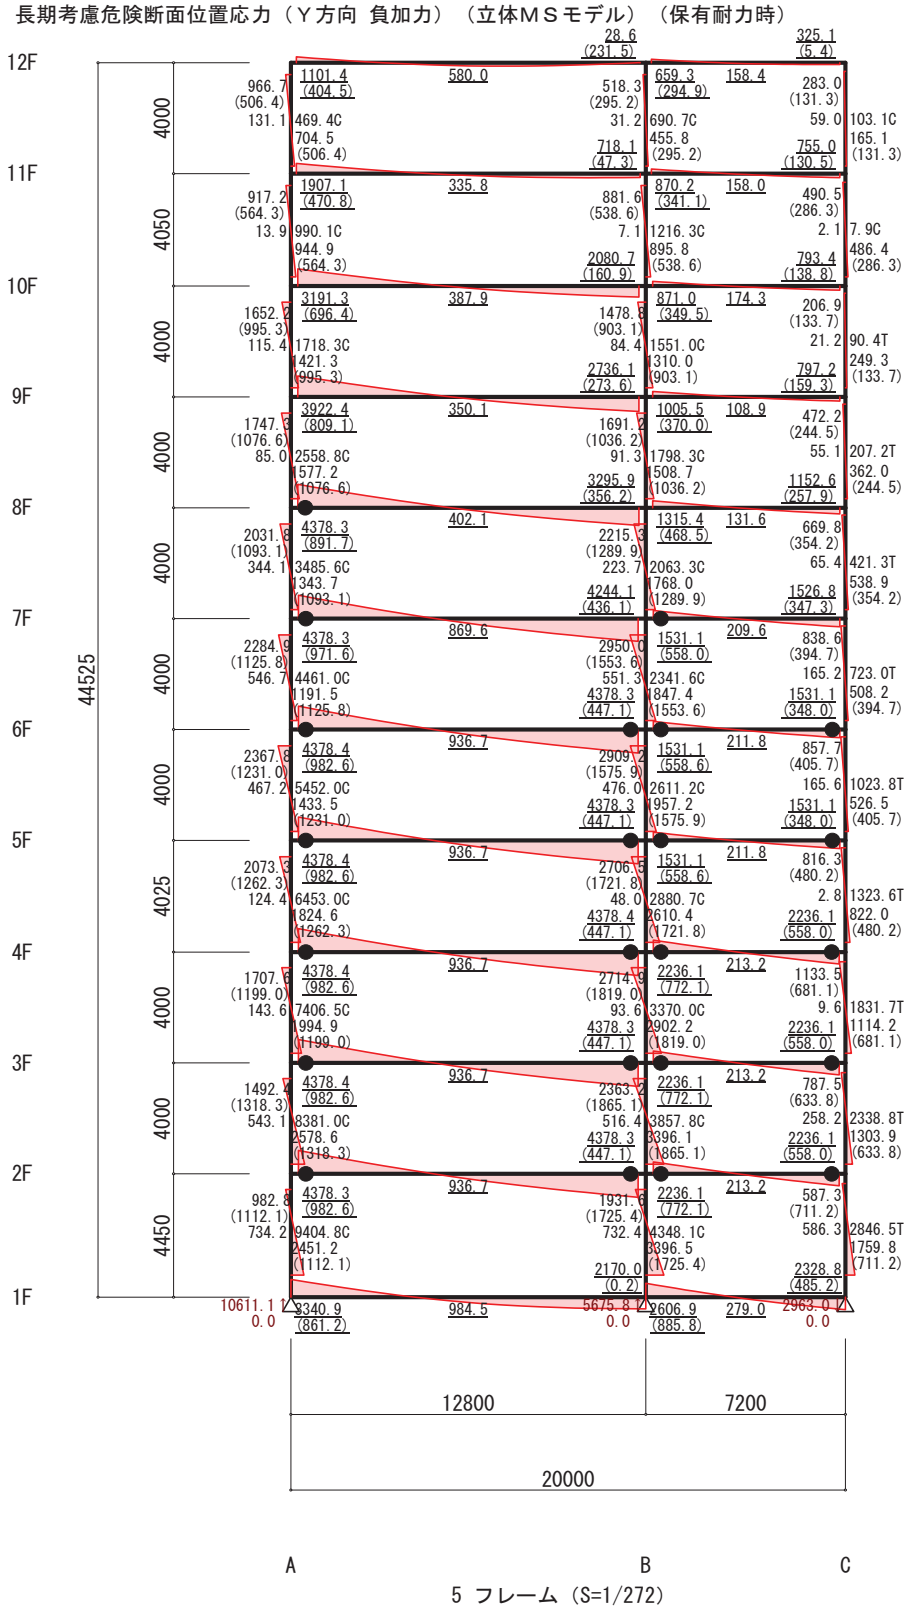

5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

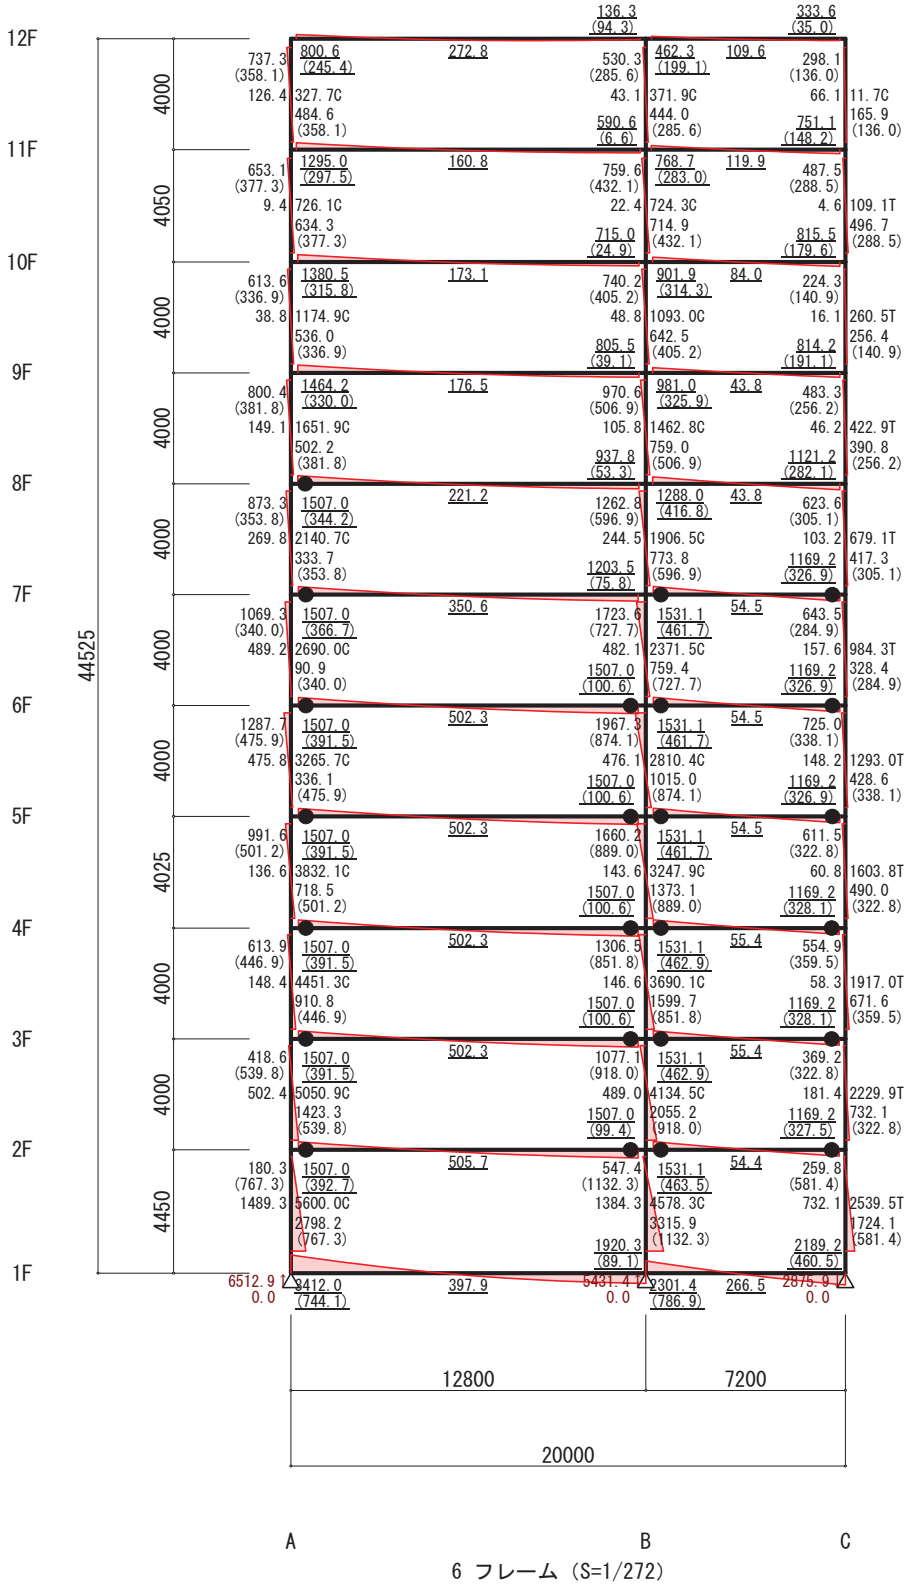

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

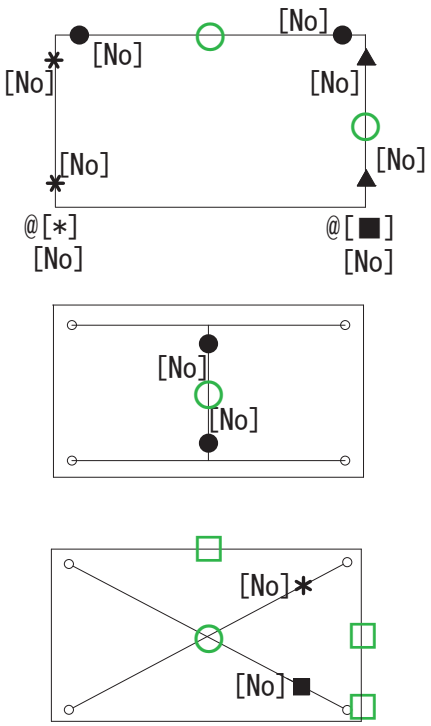

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

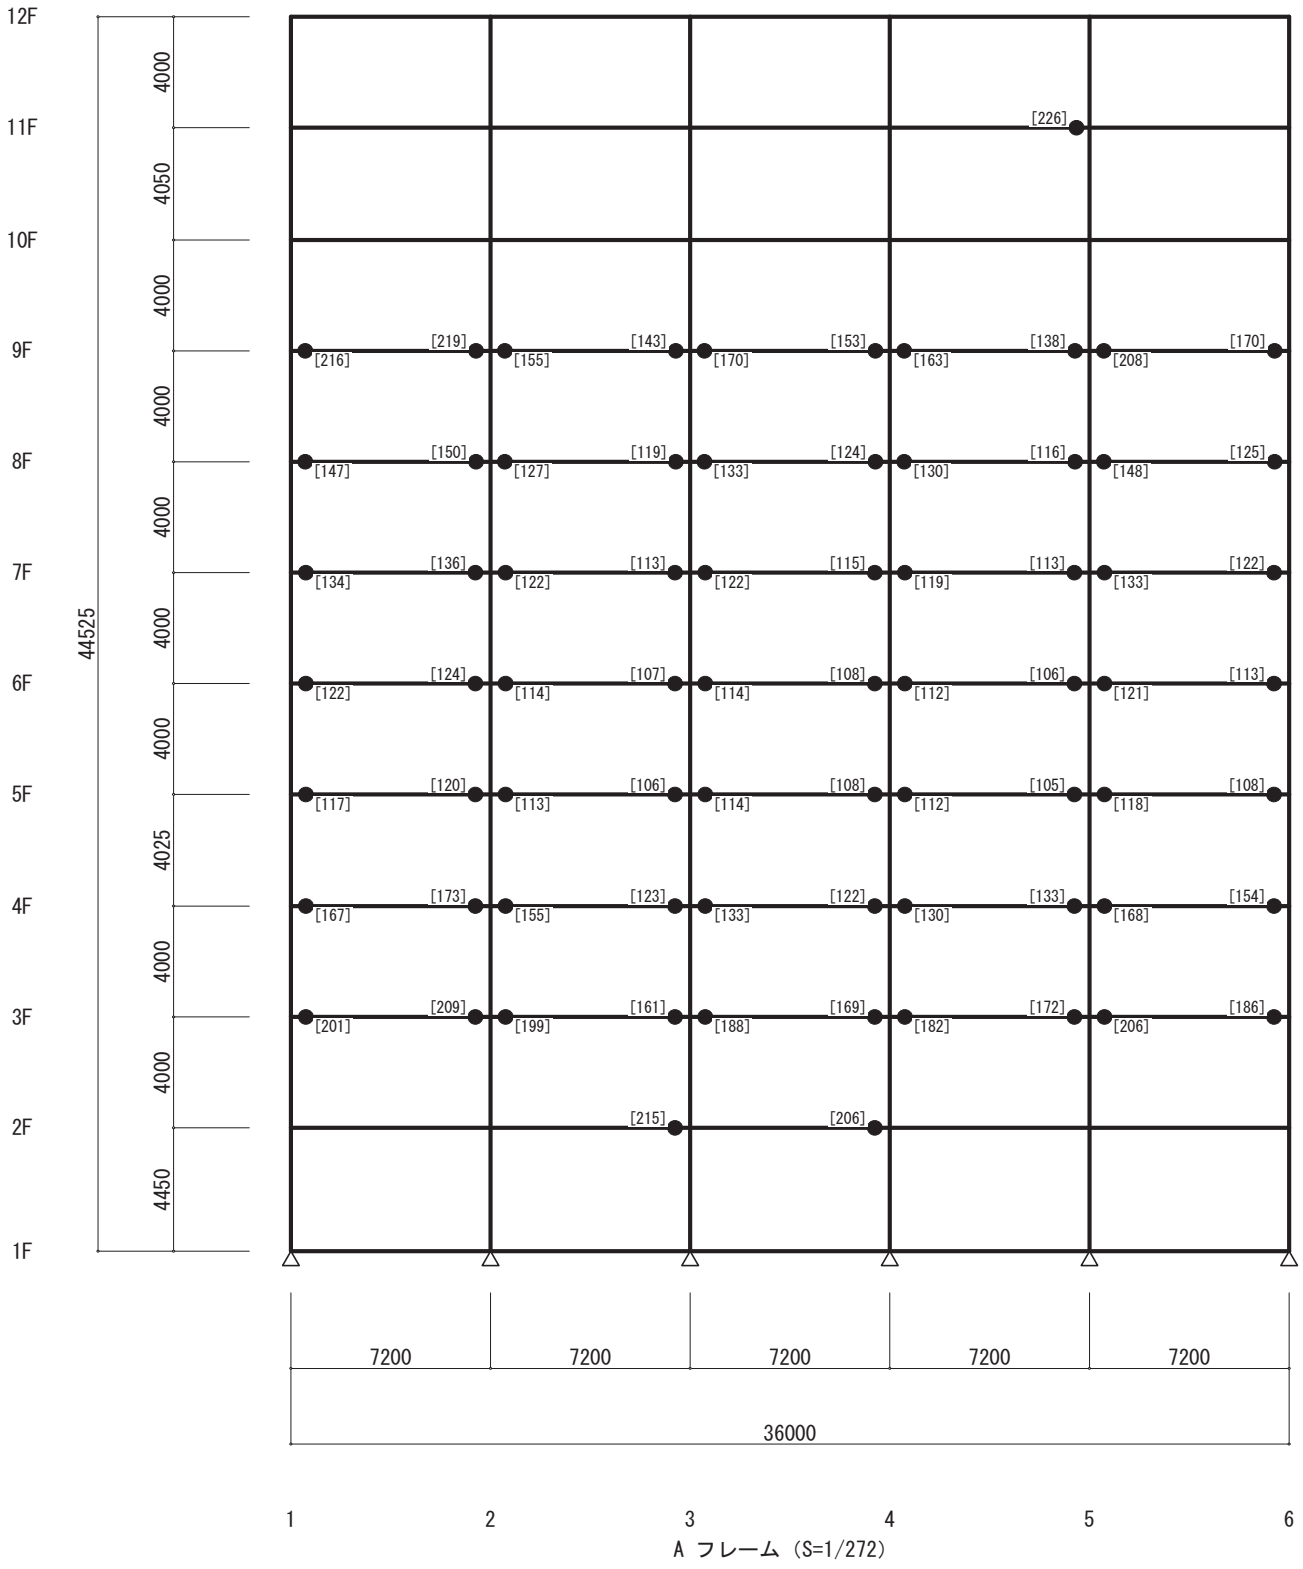

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

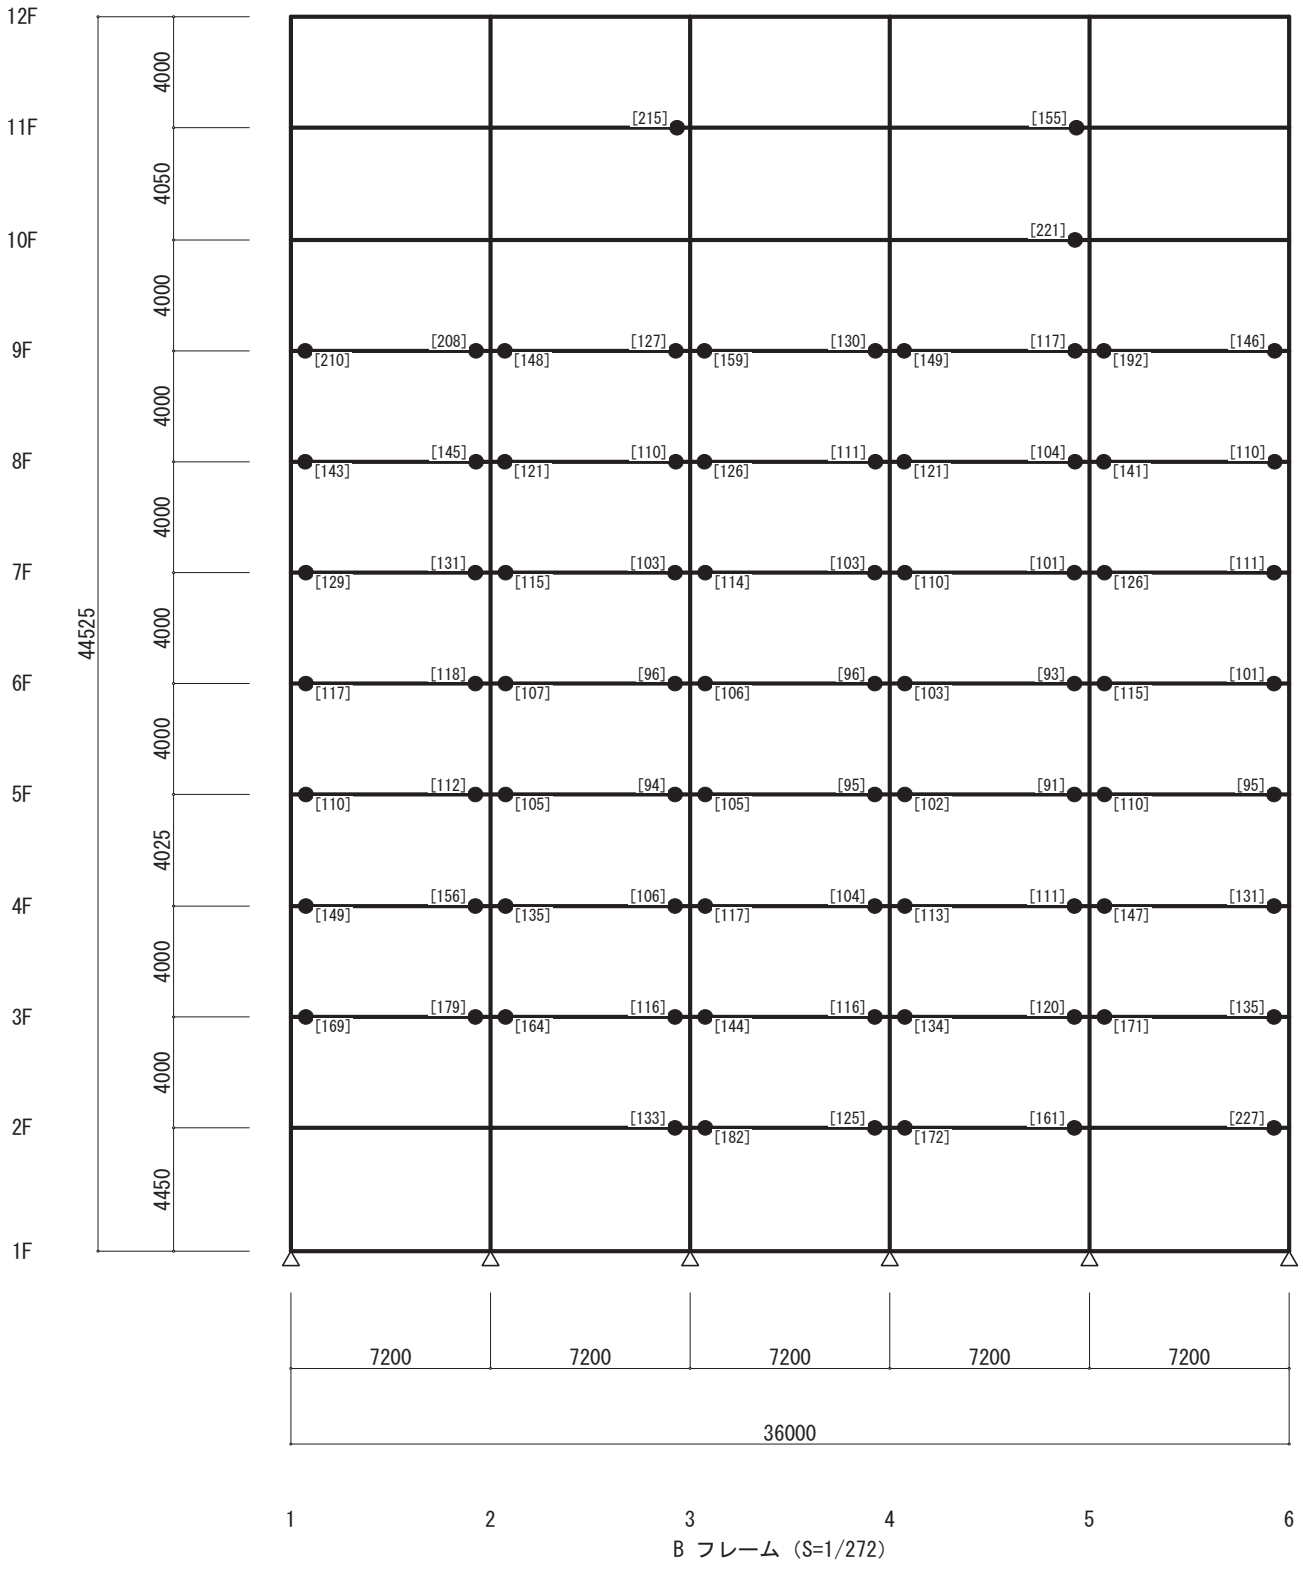

B フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

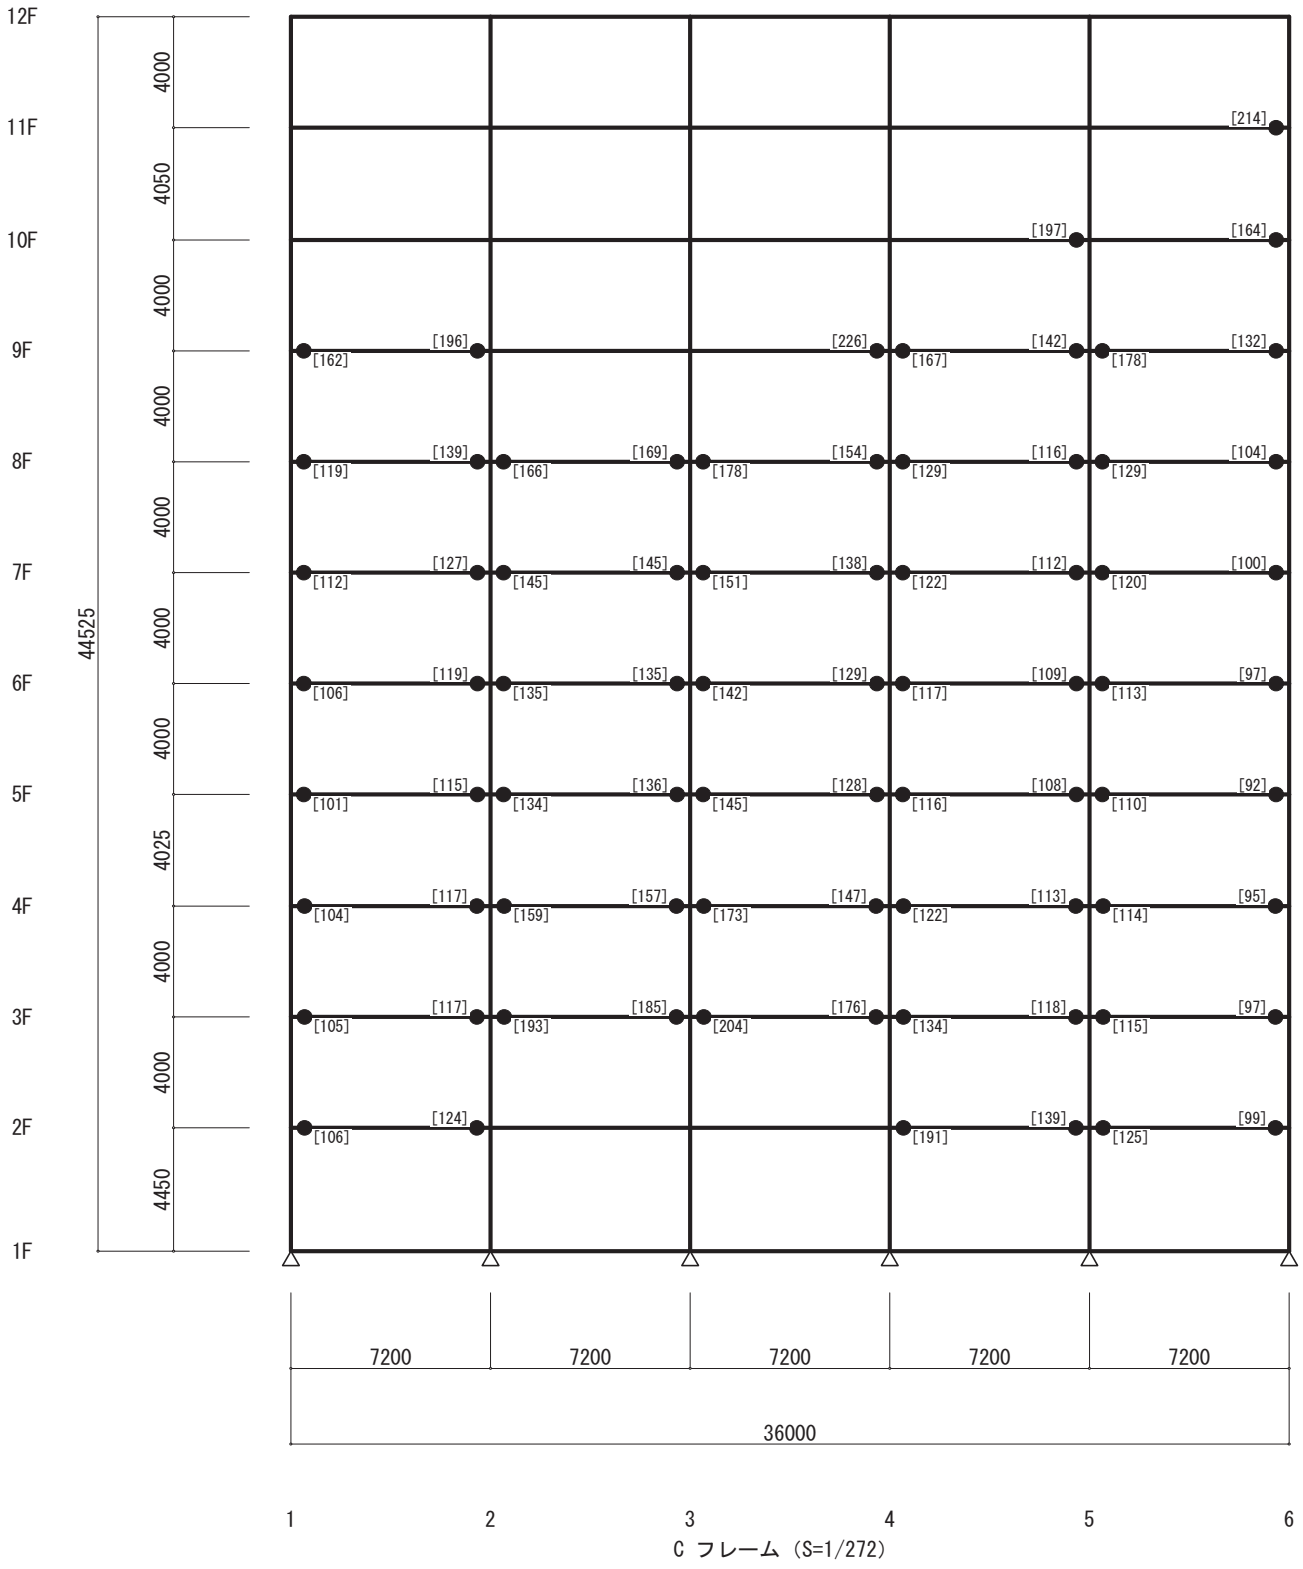

C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

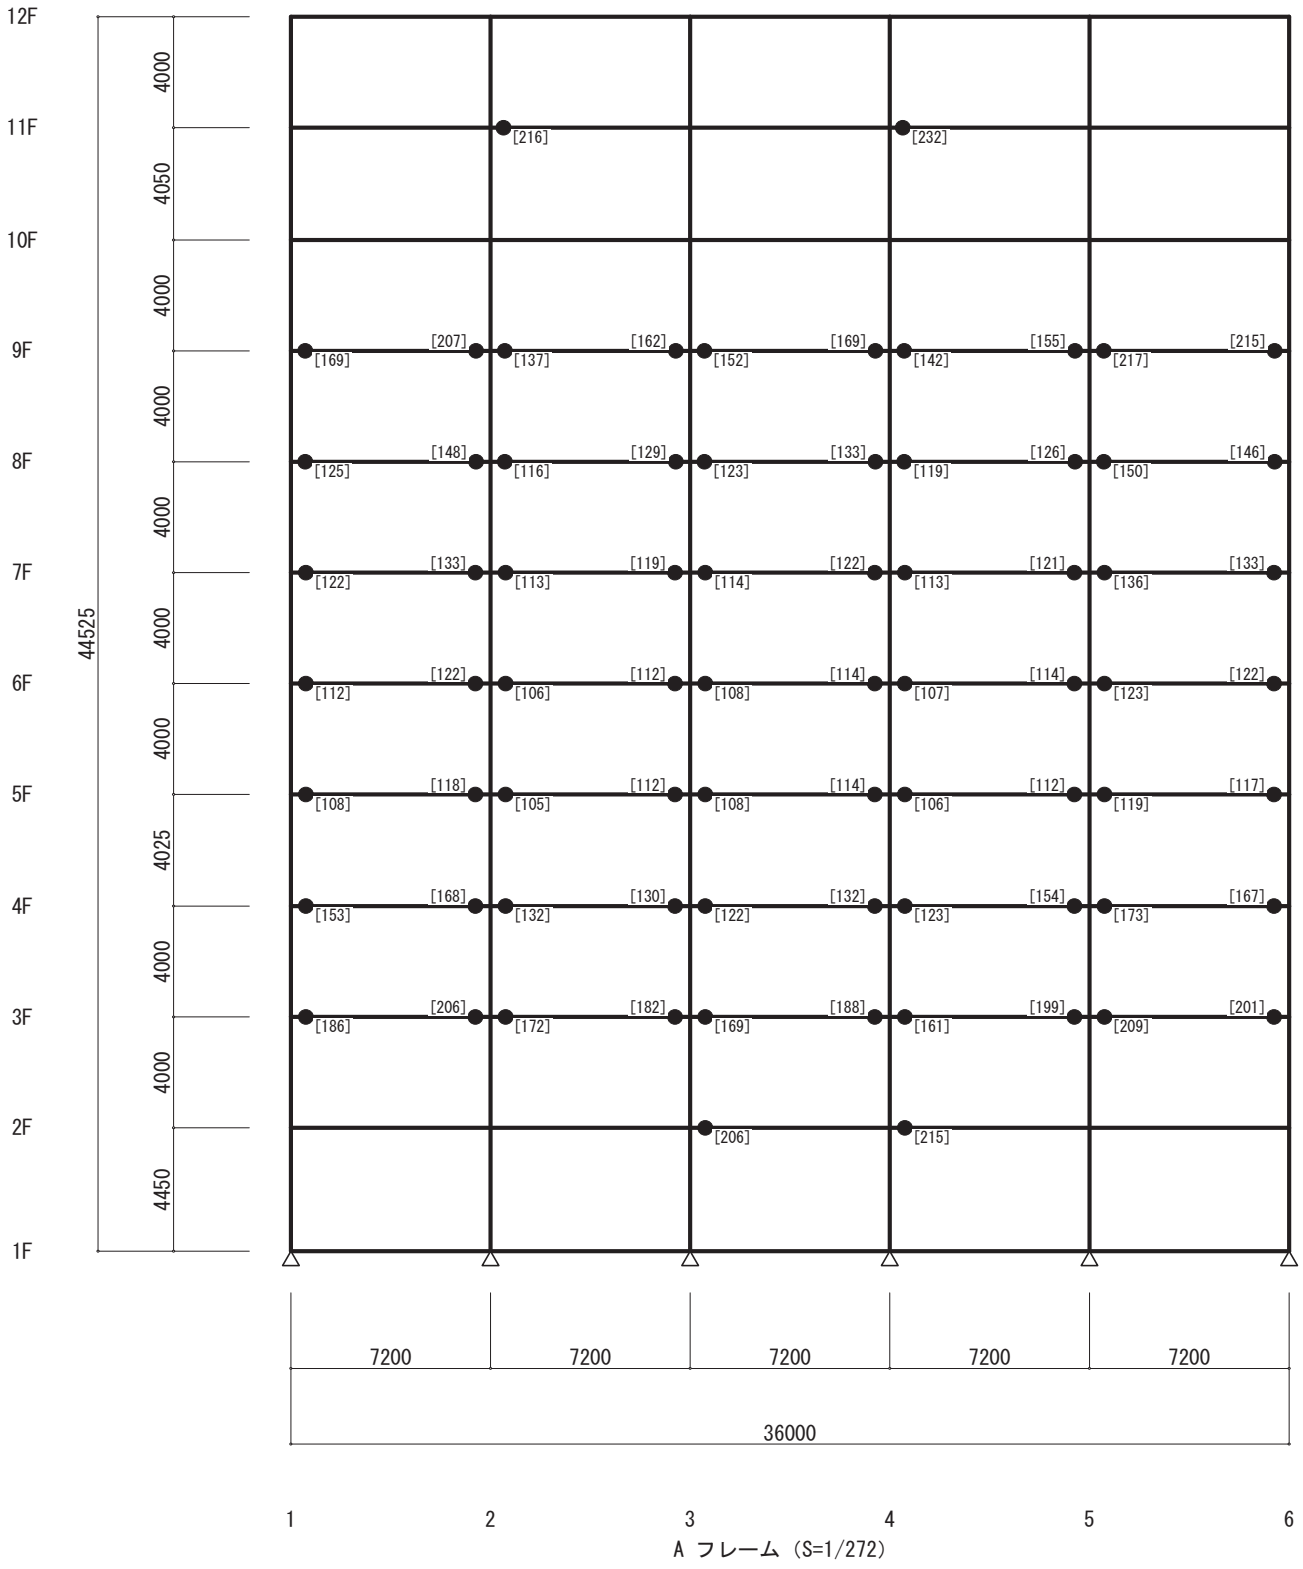

A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

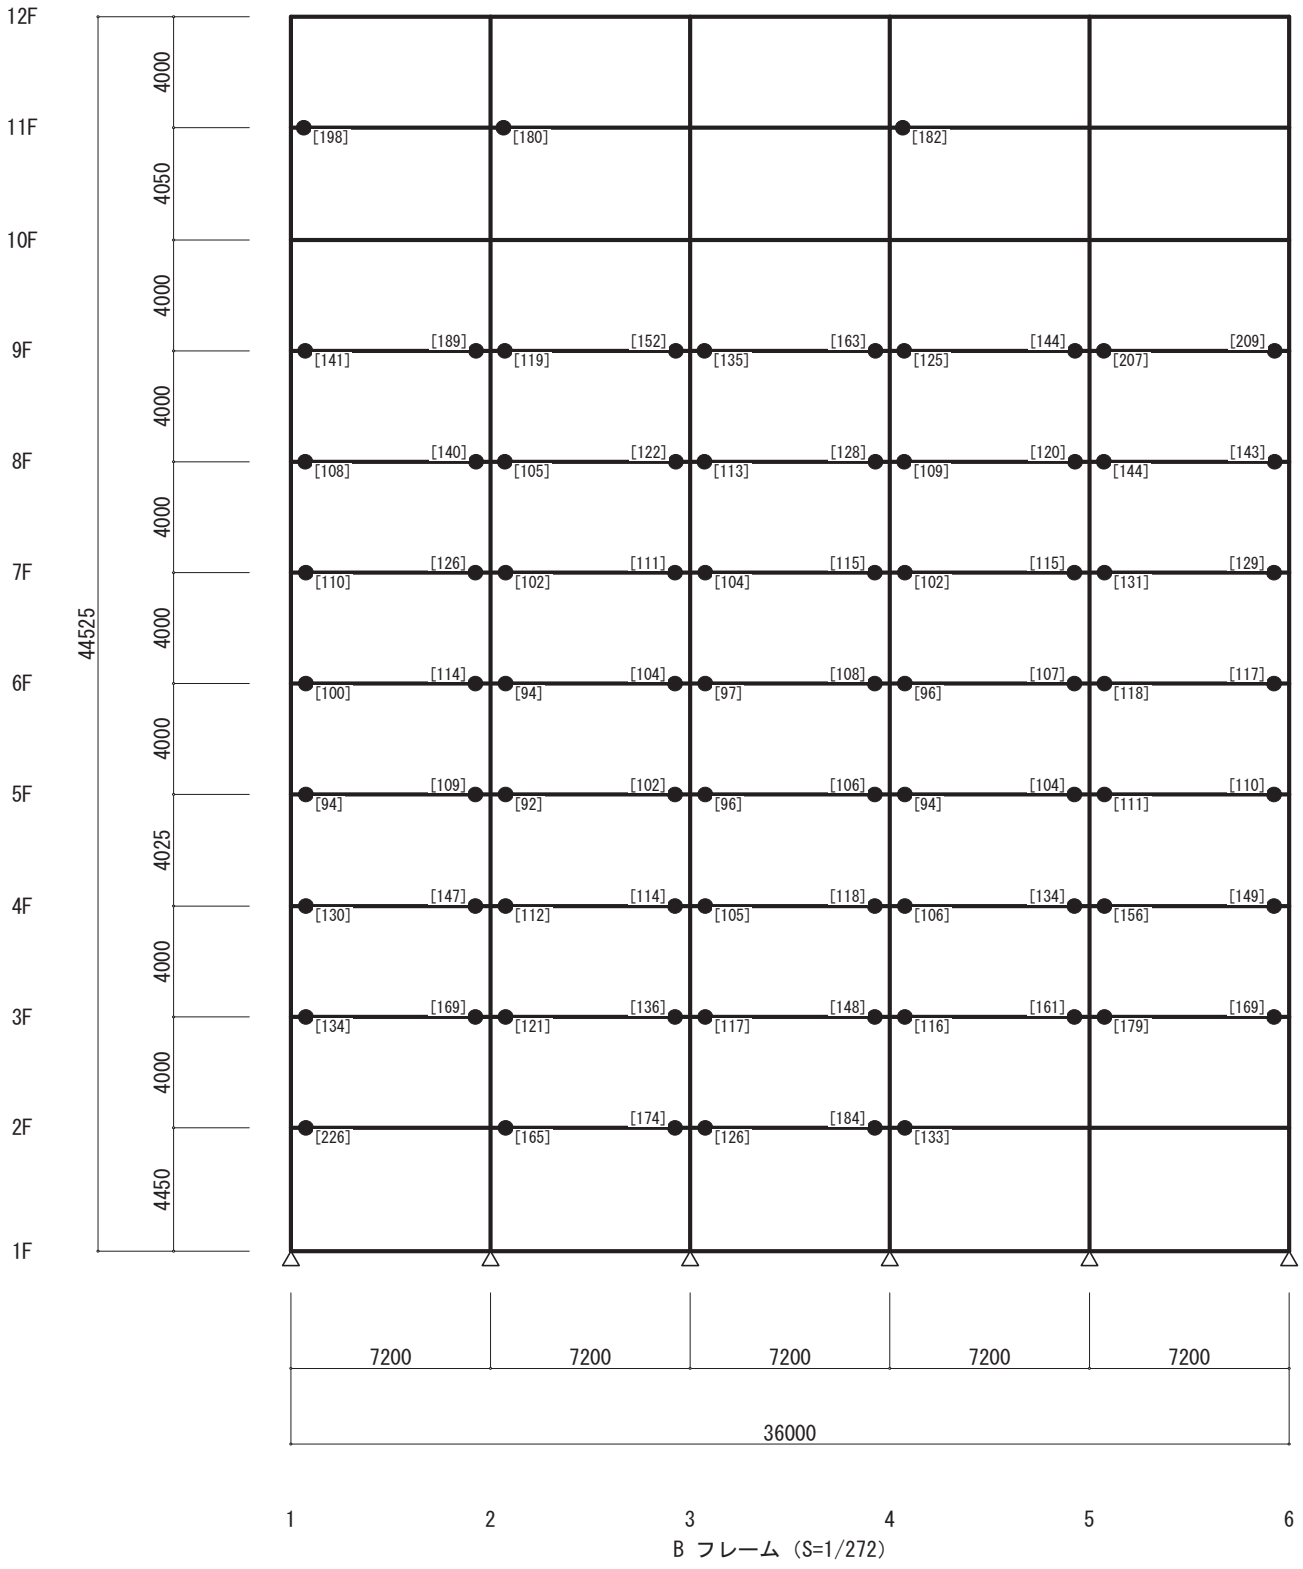

B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

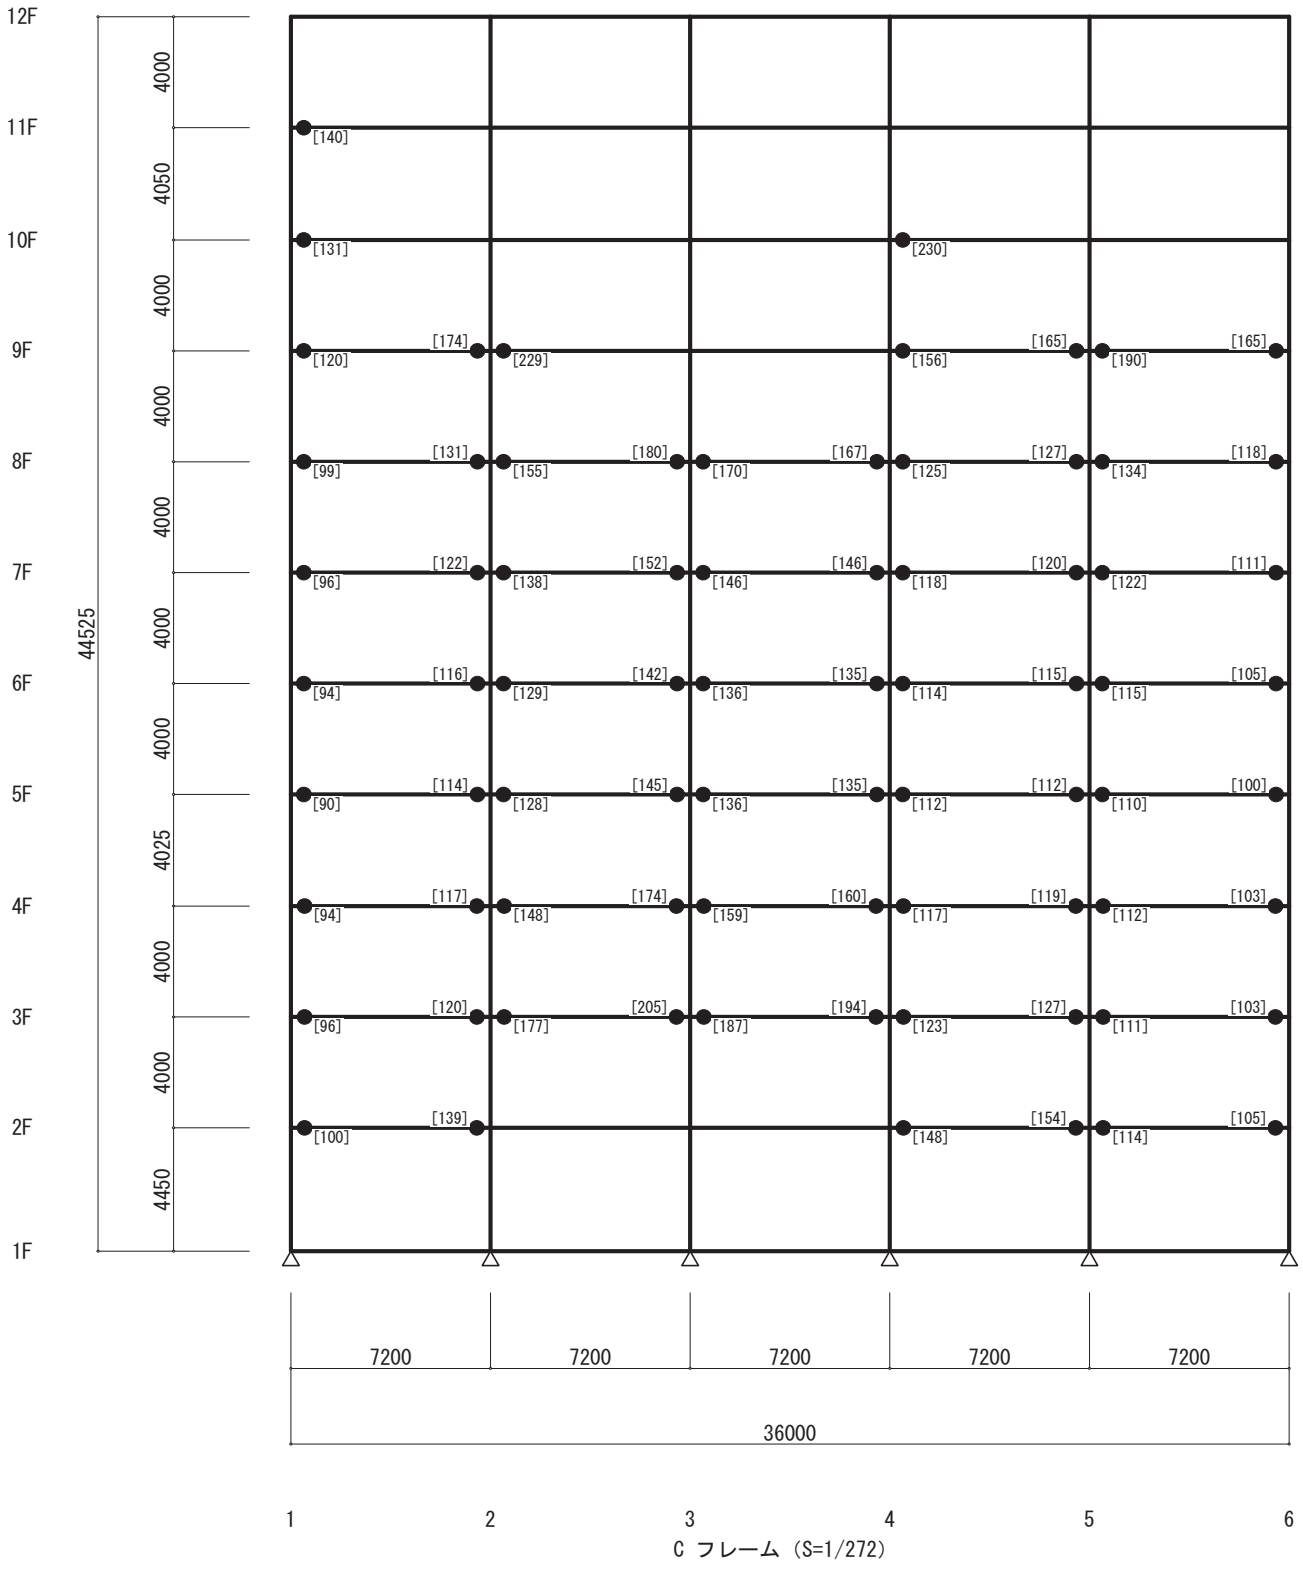

C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

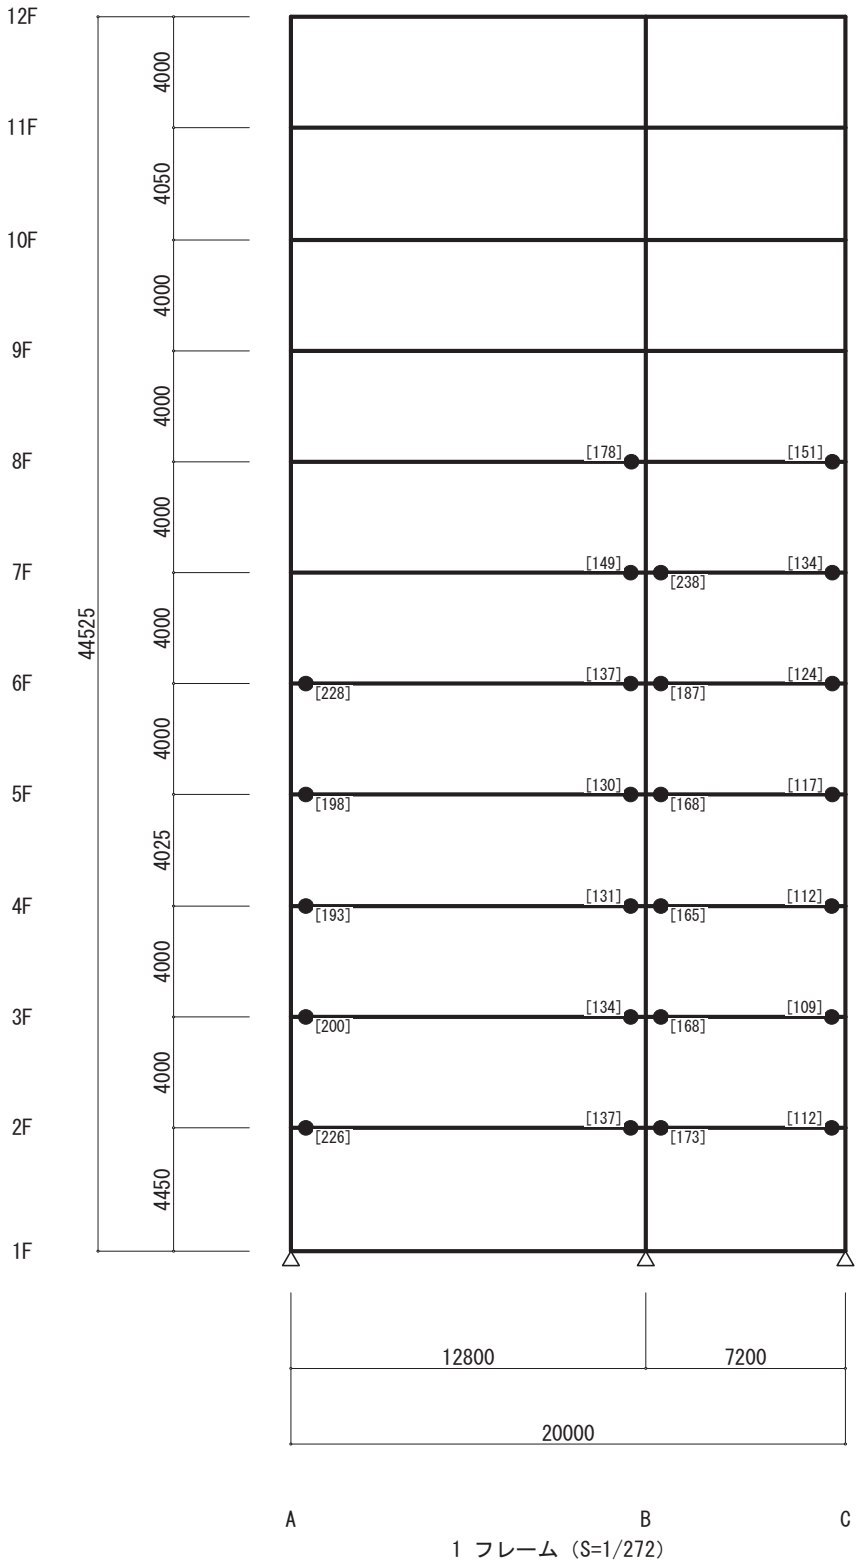

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

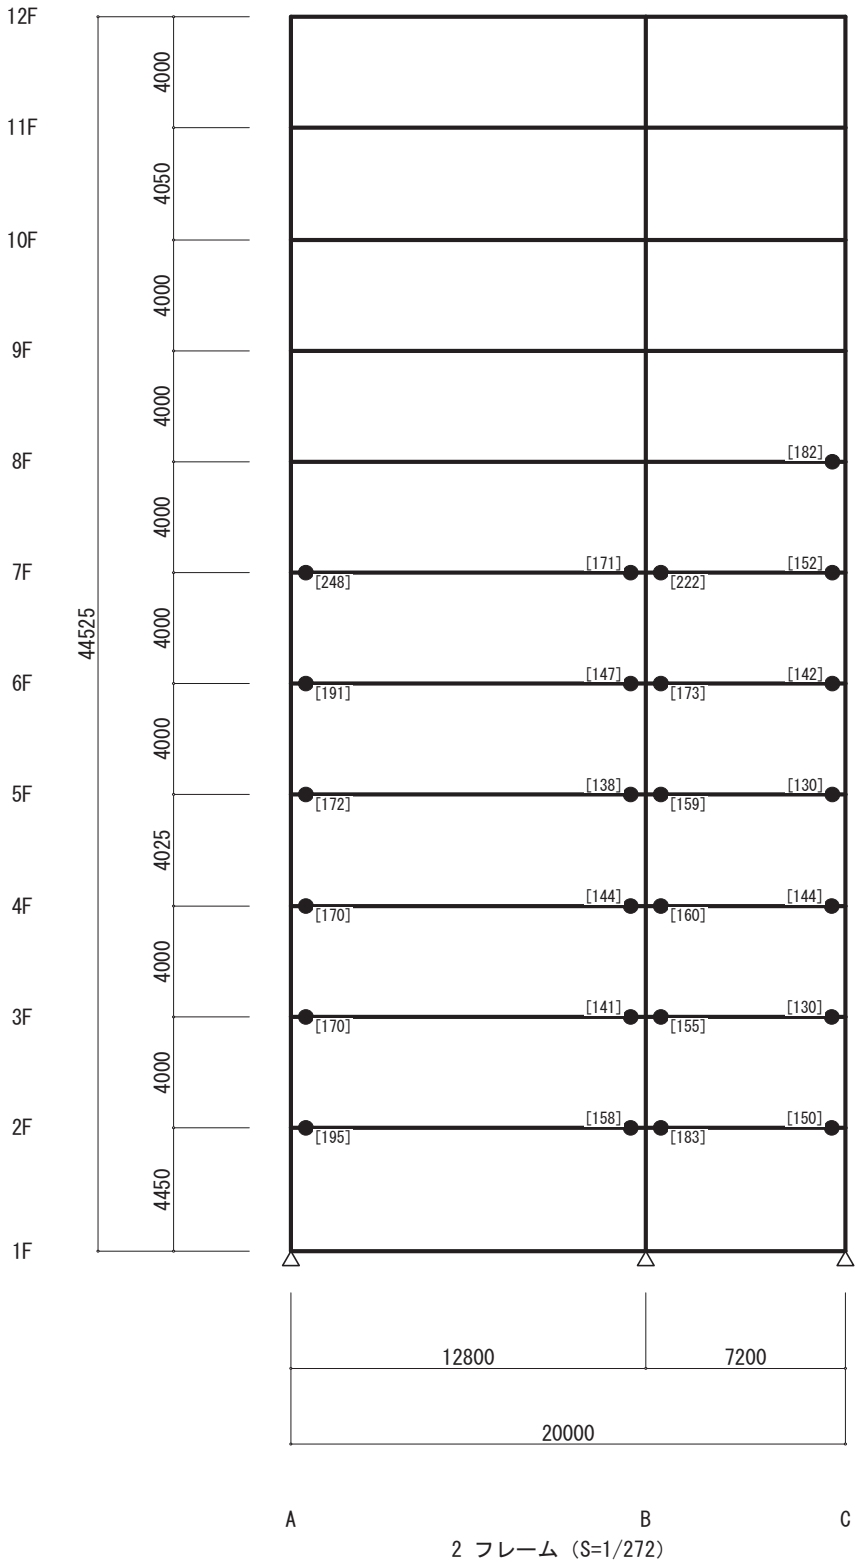

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

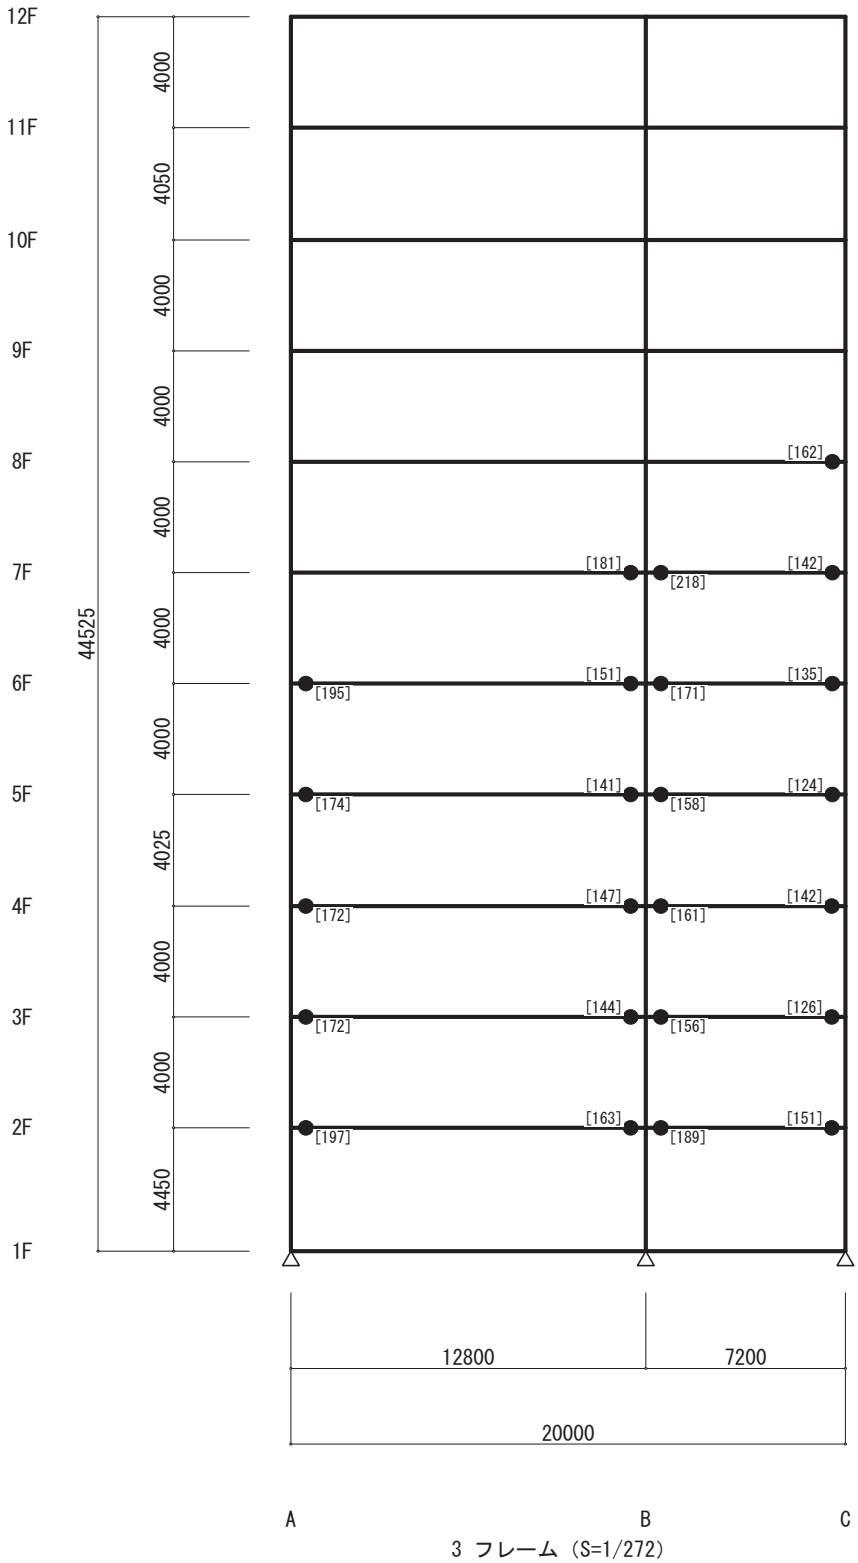

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

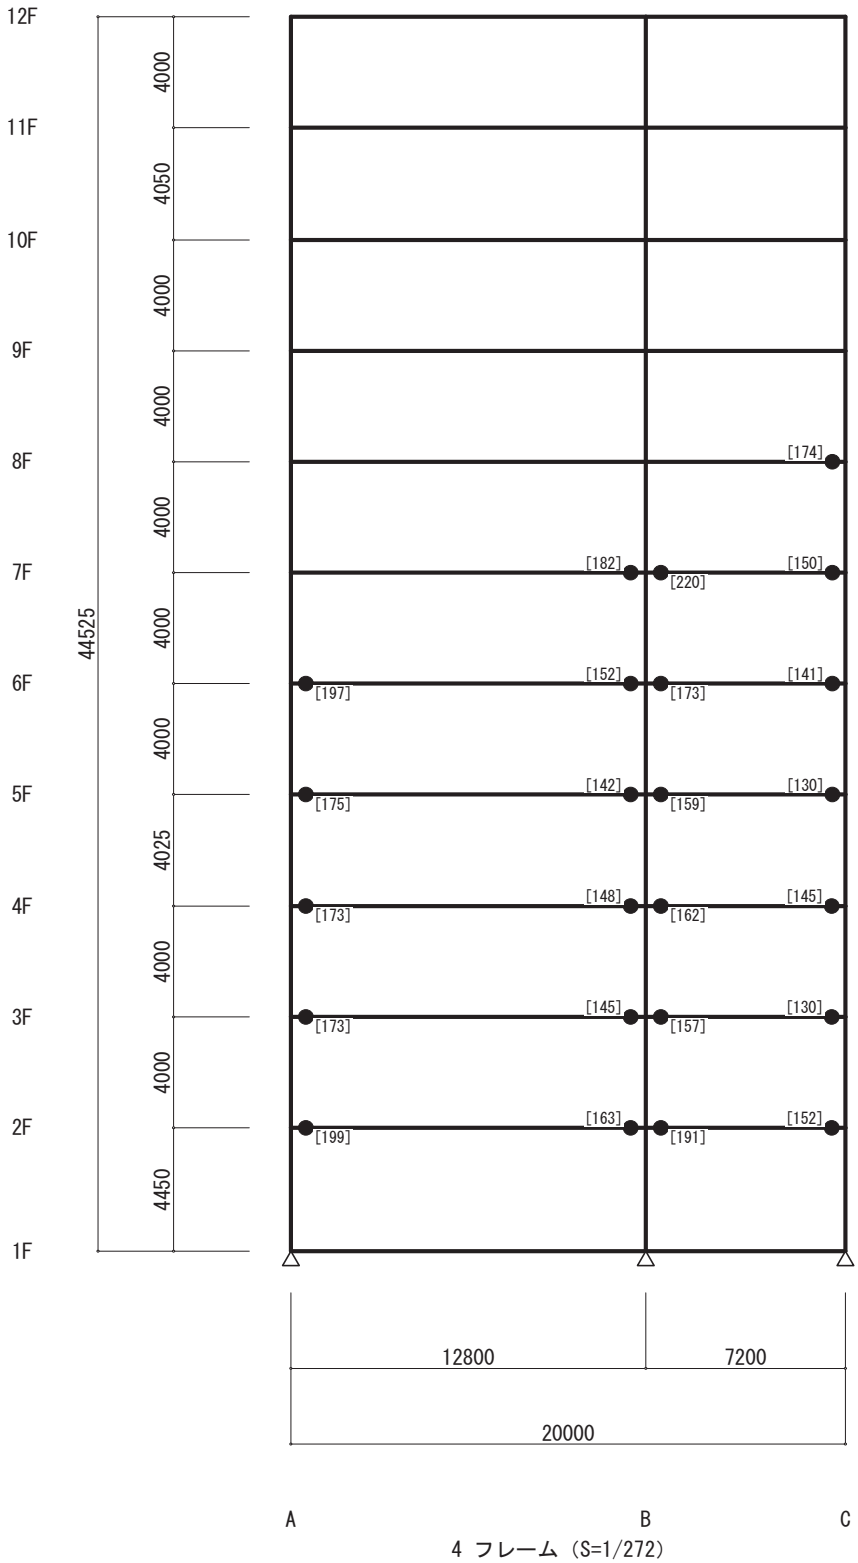

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

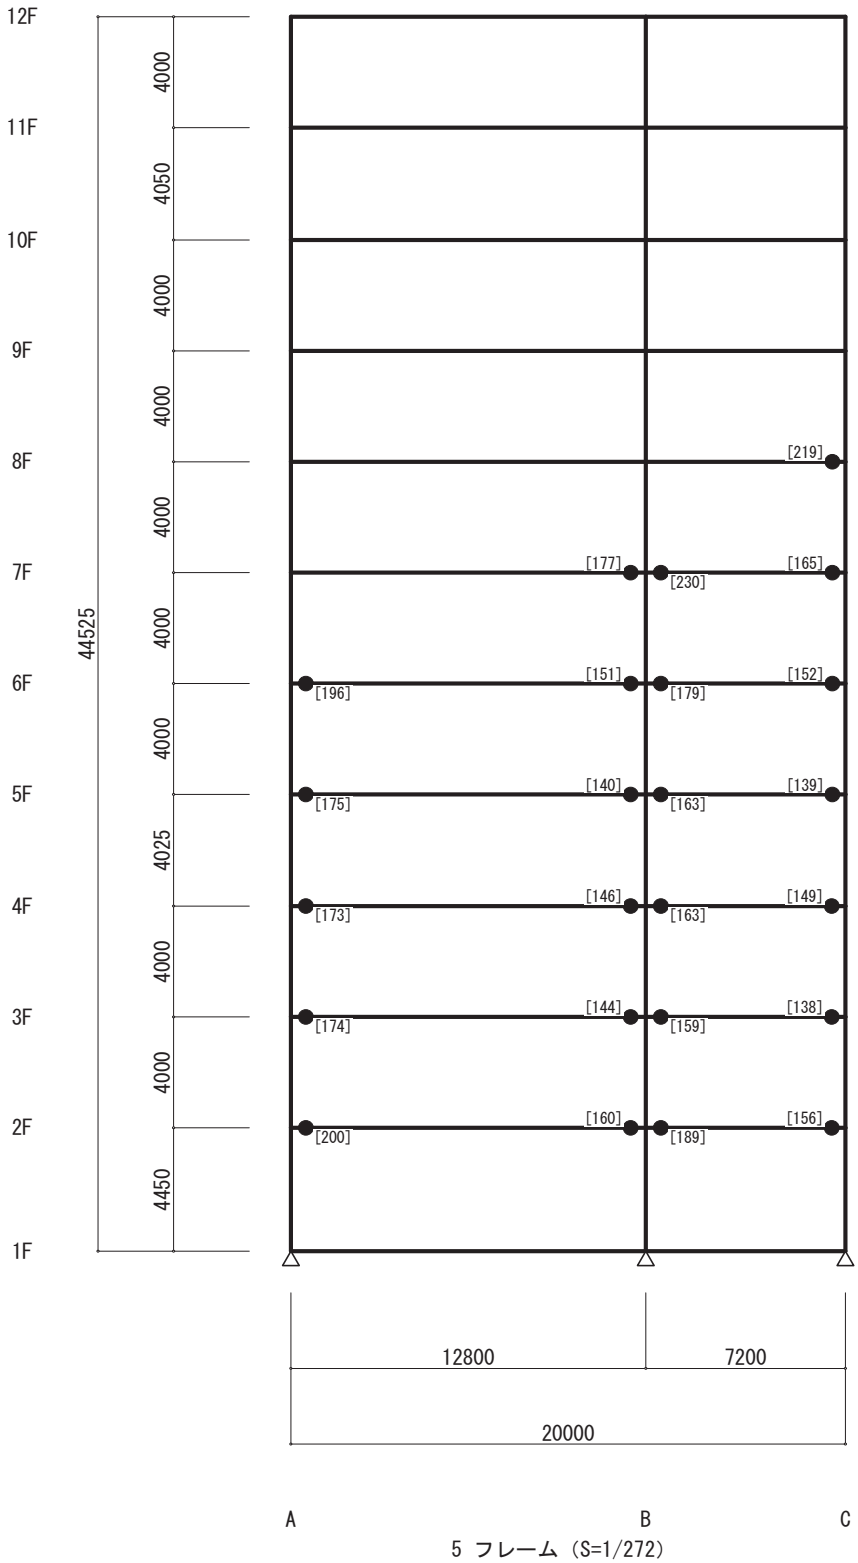

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

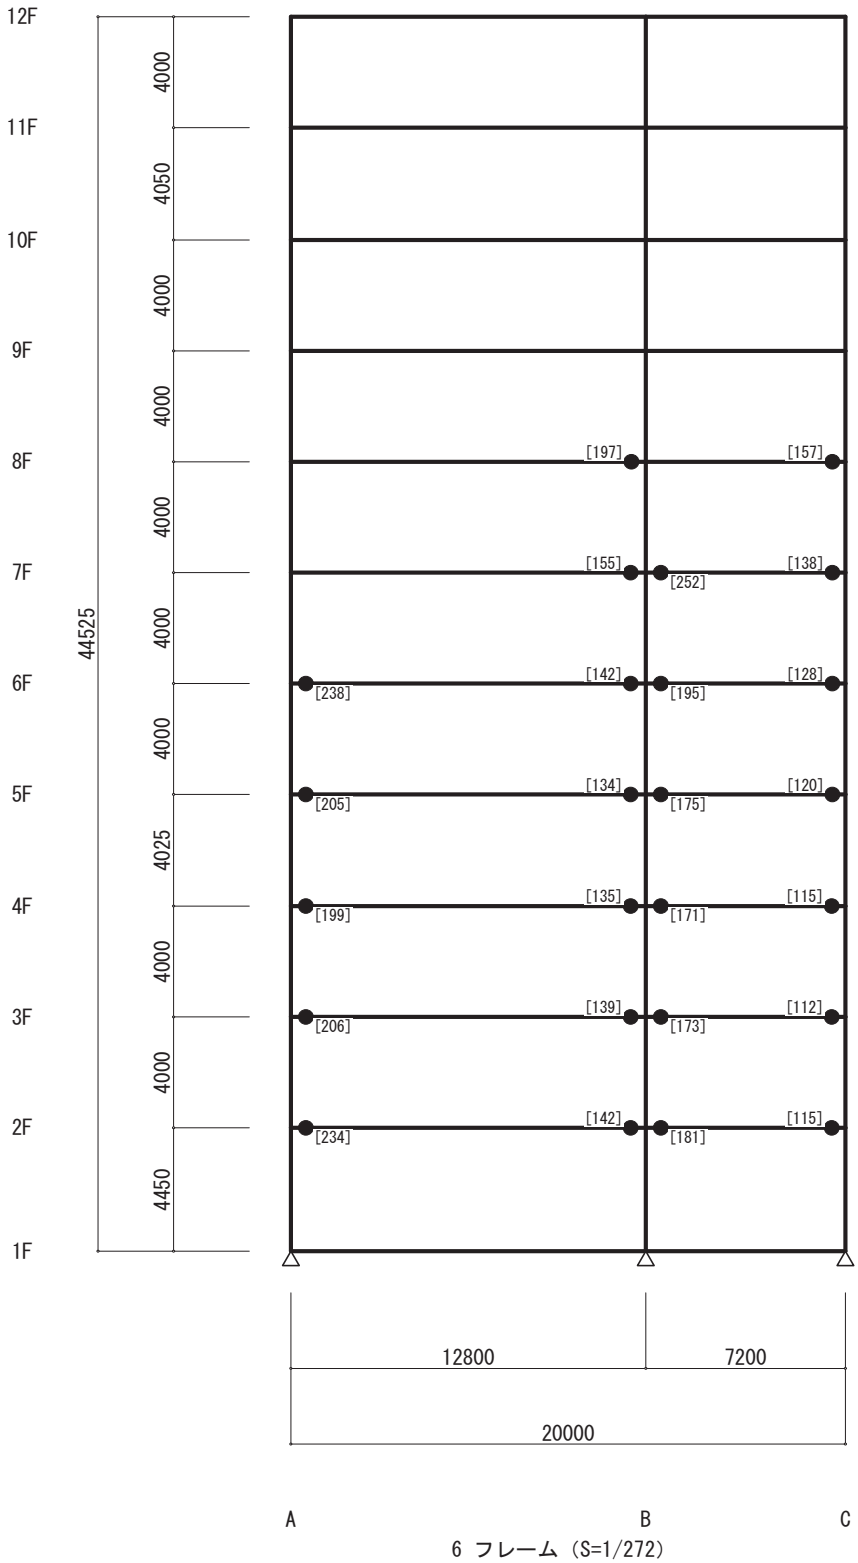

6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

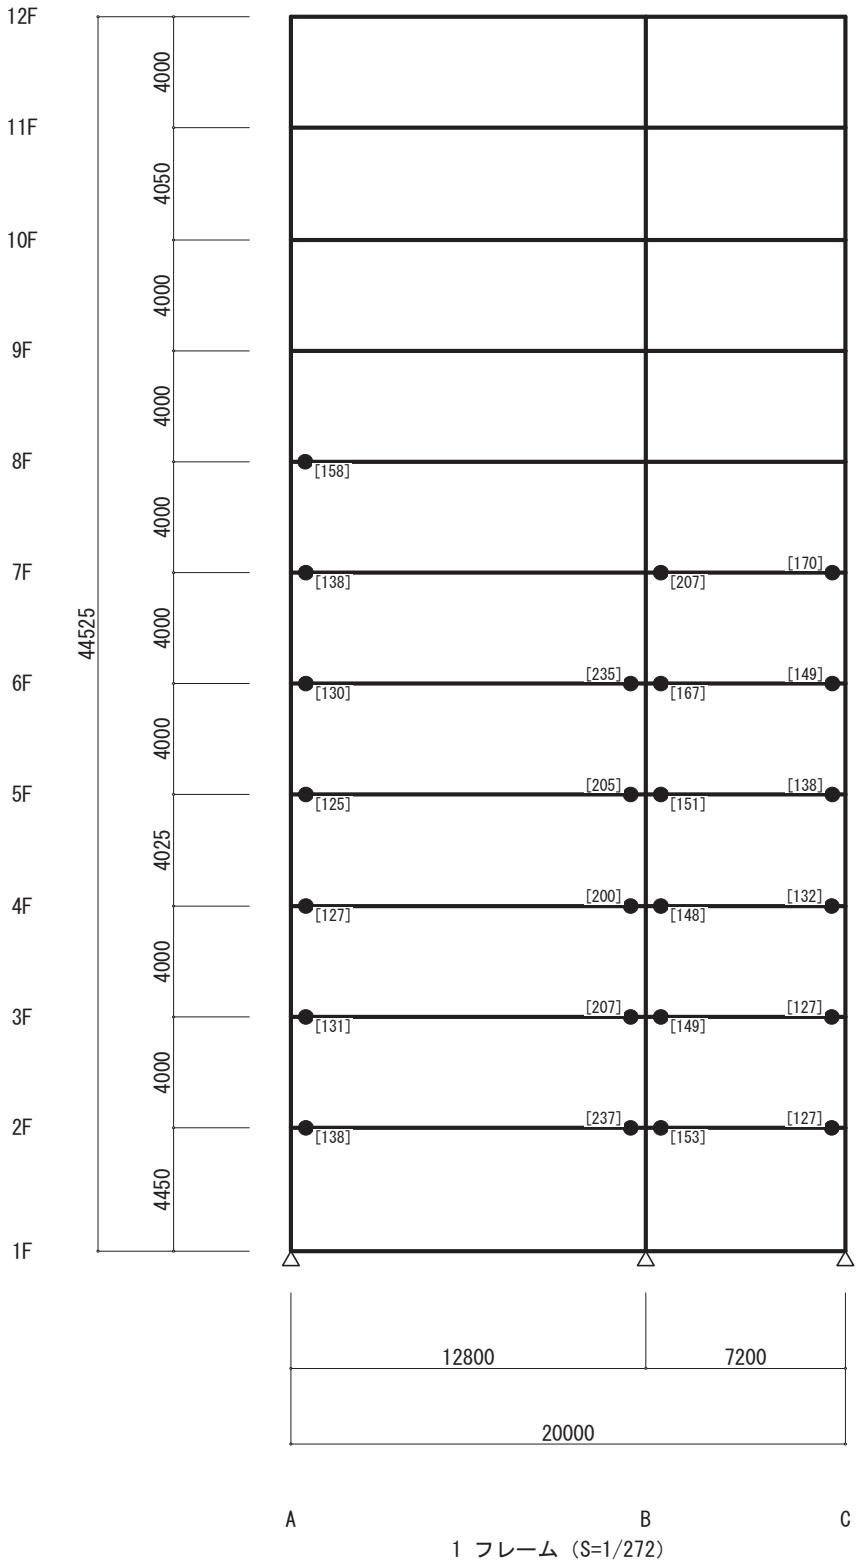

1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

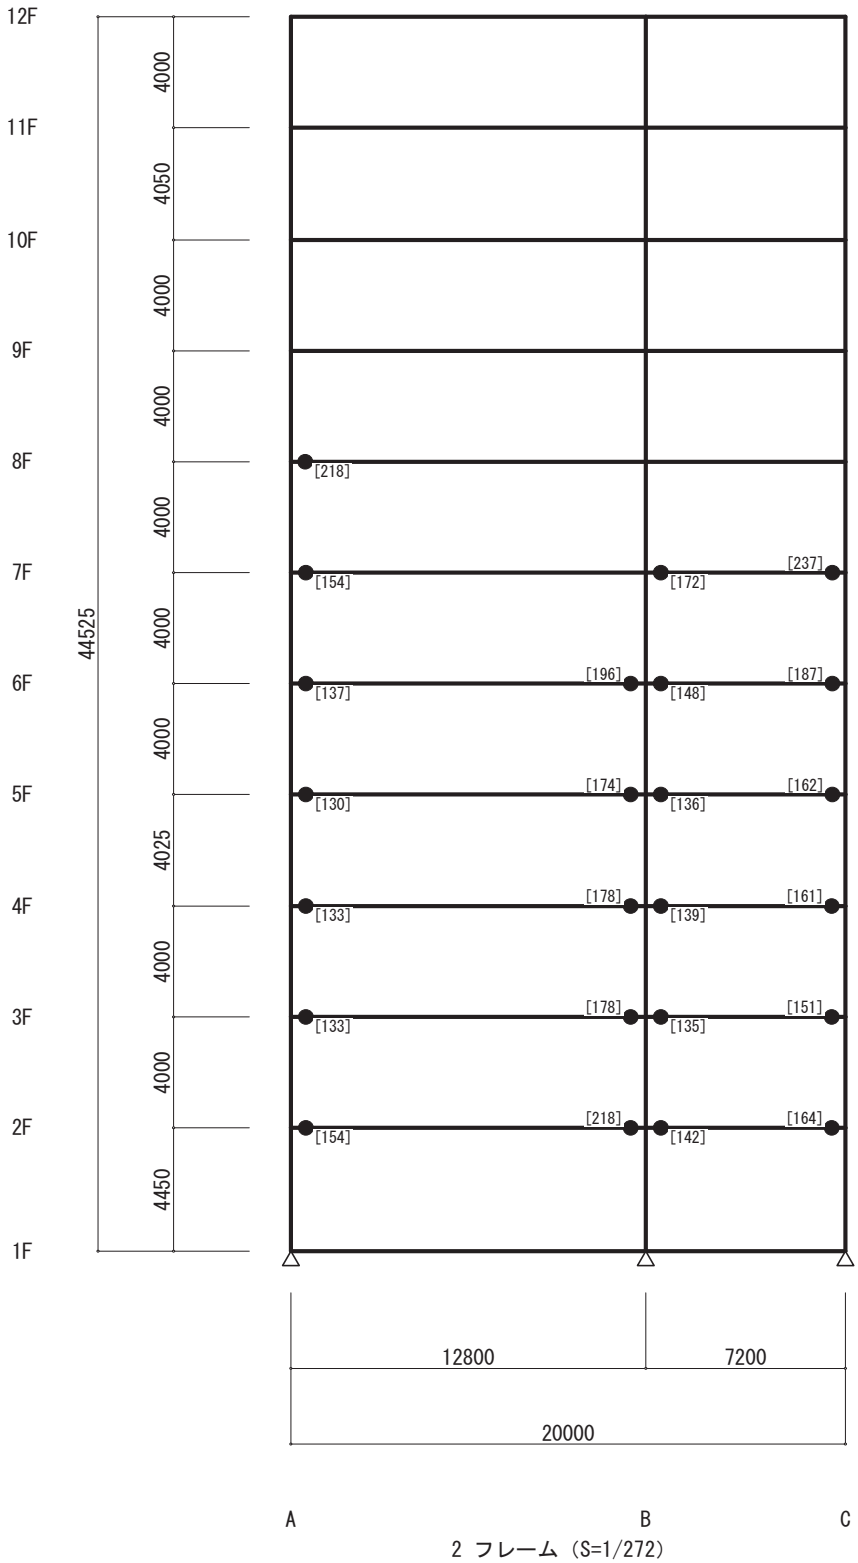

2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

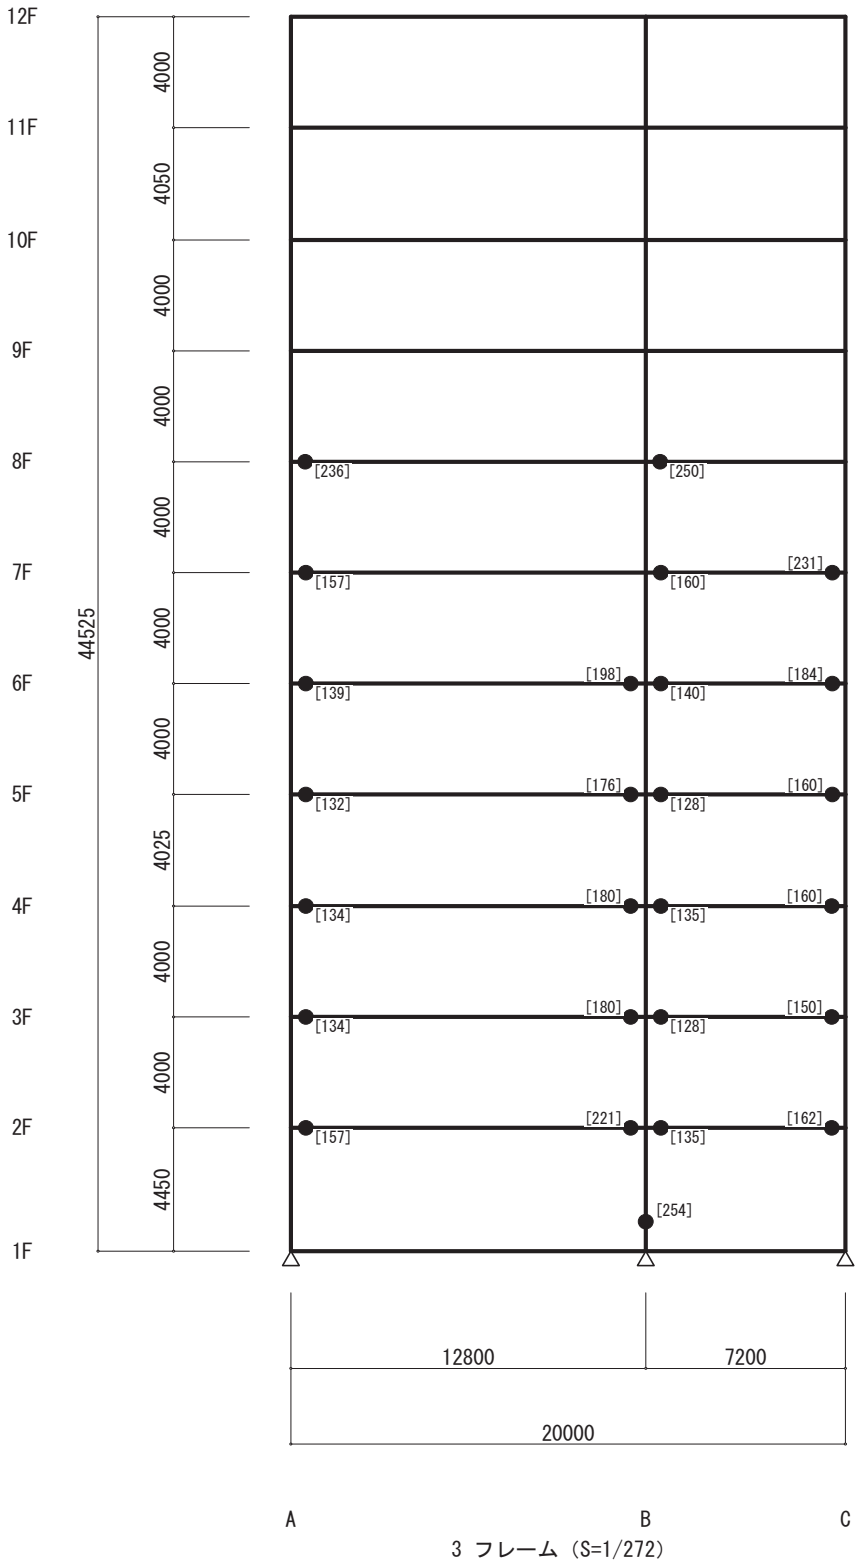

3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

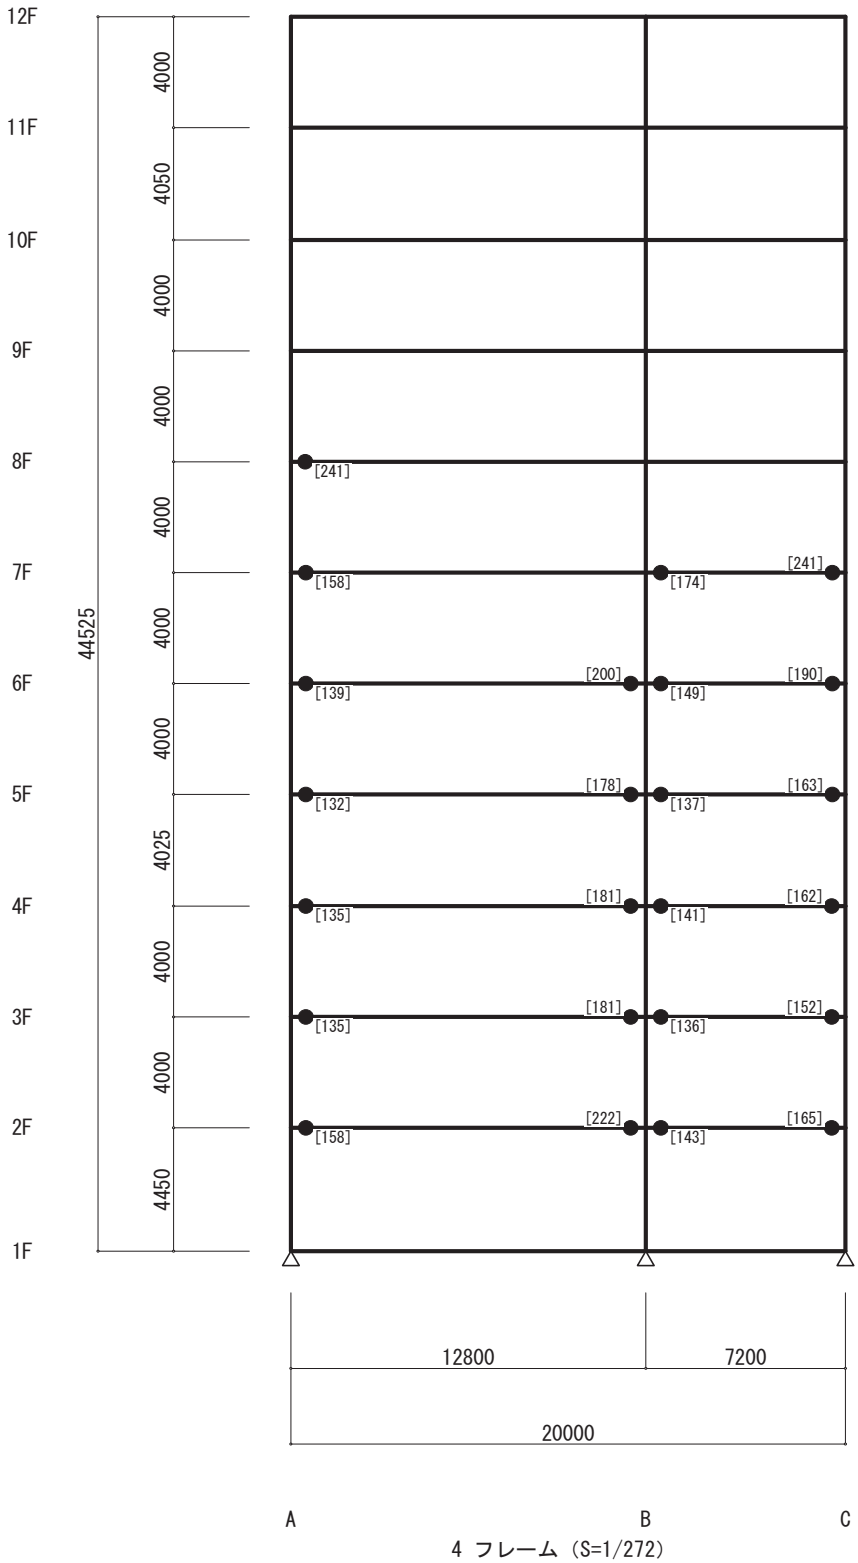

4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

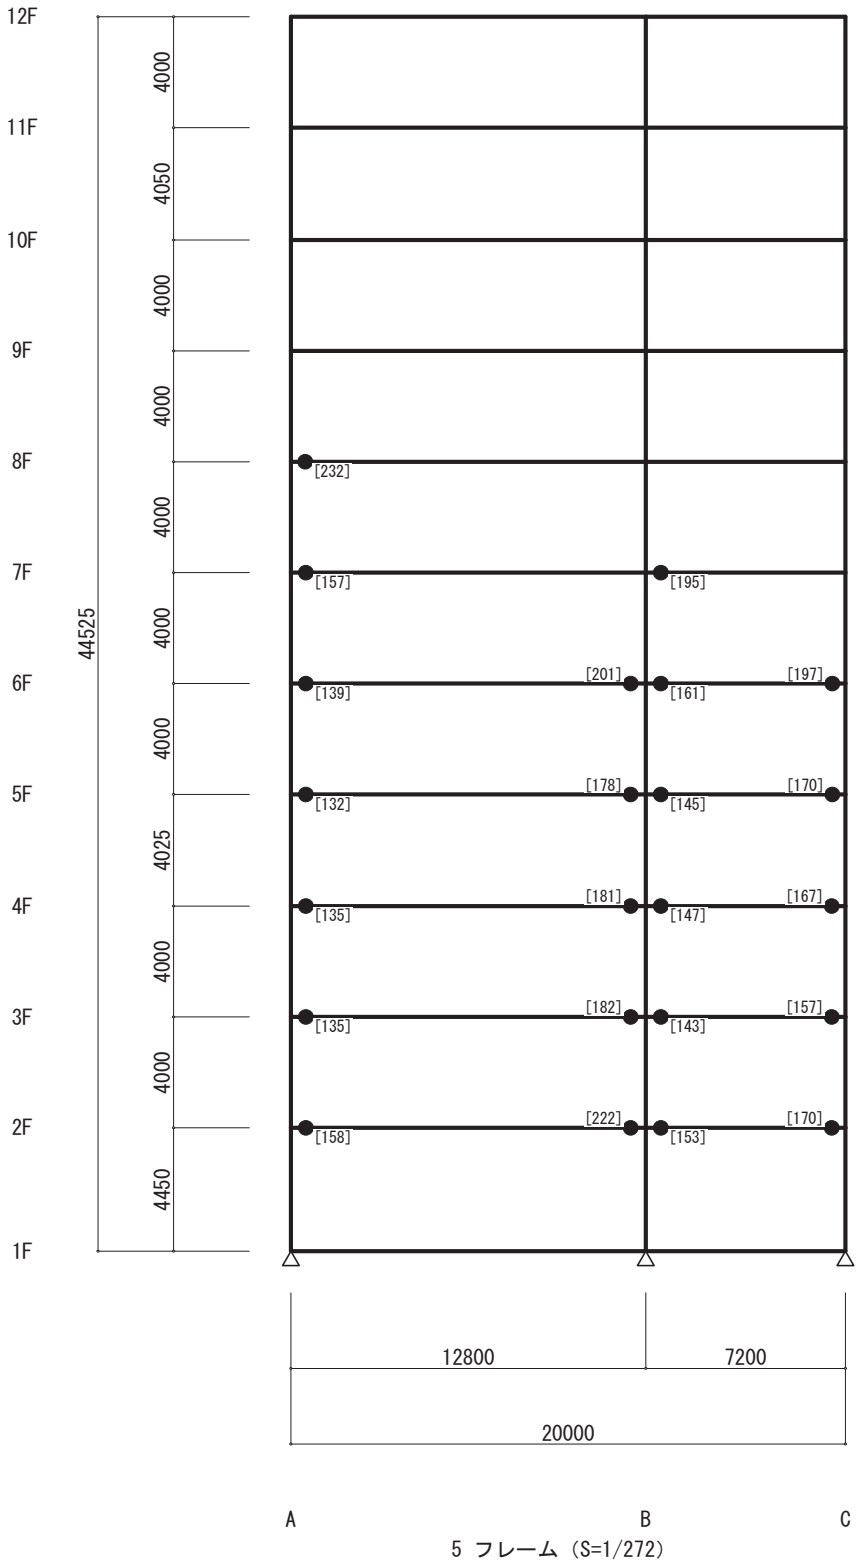

5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

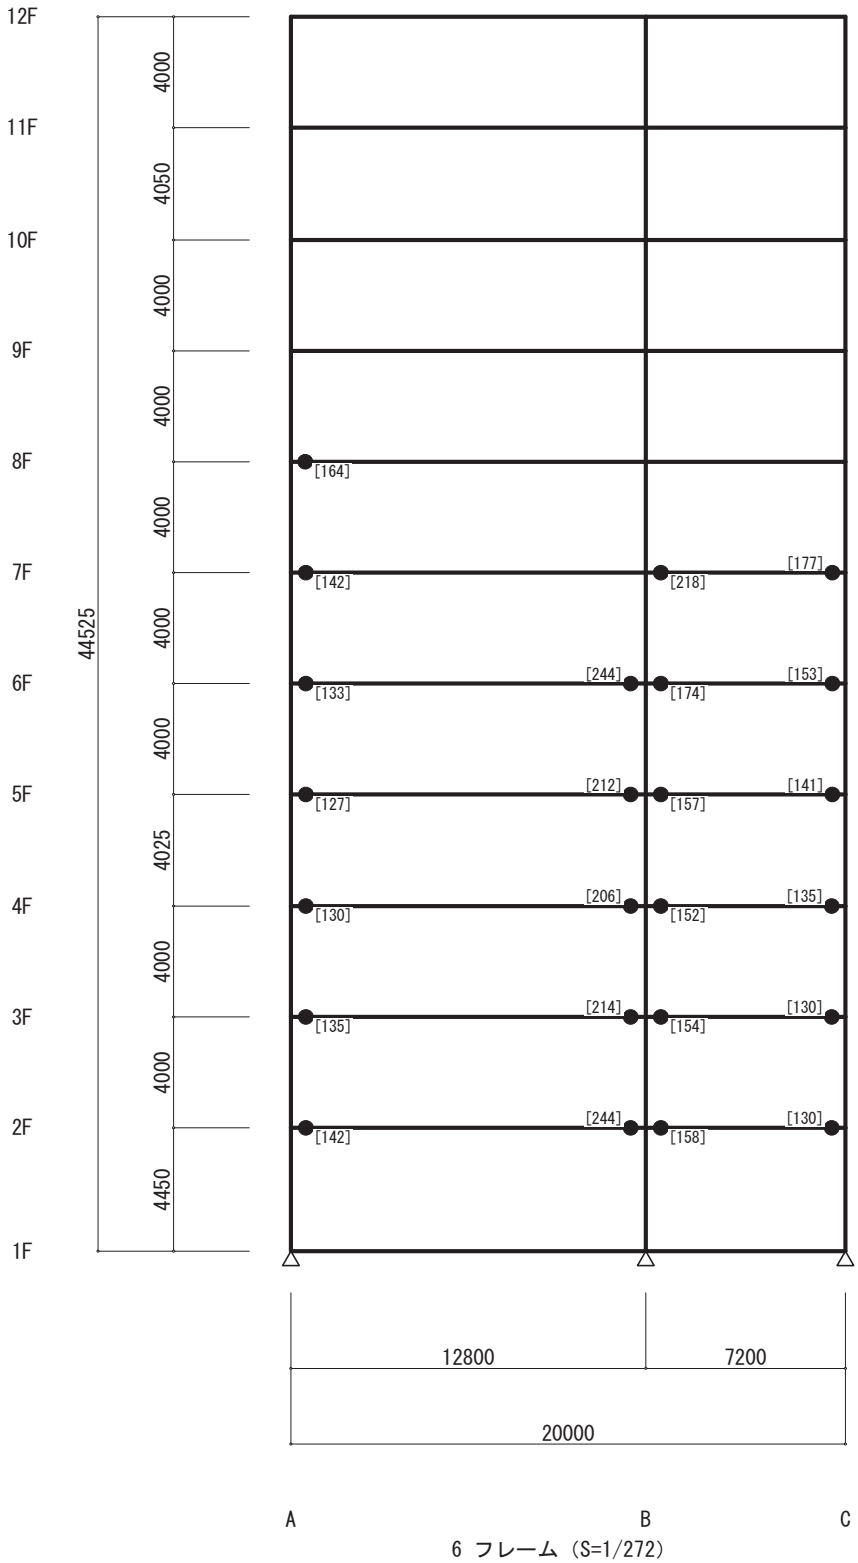

6 フレーム (S=1/272)

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

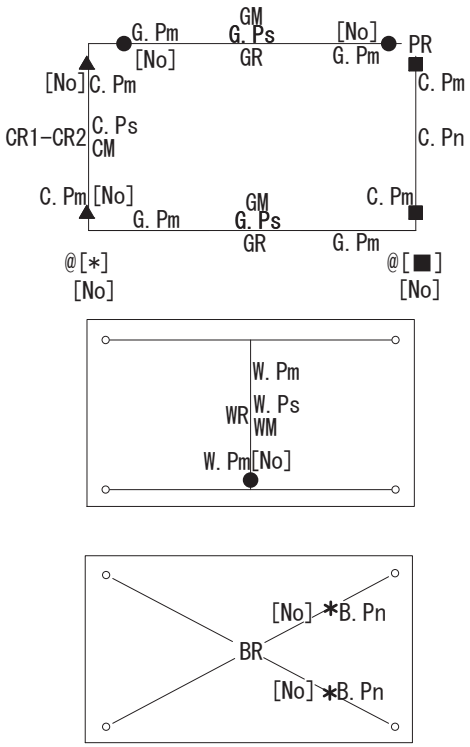

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

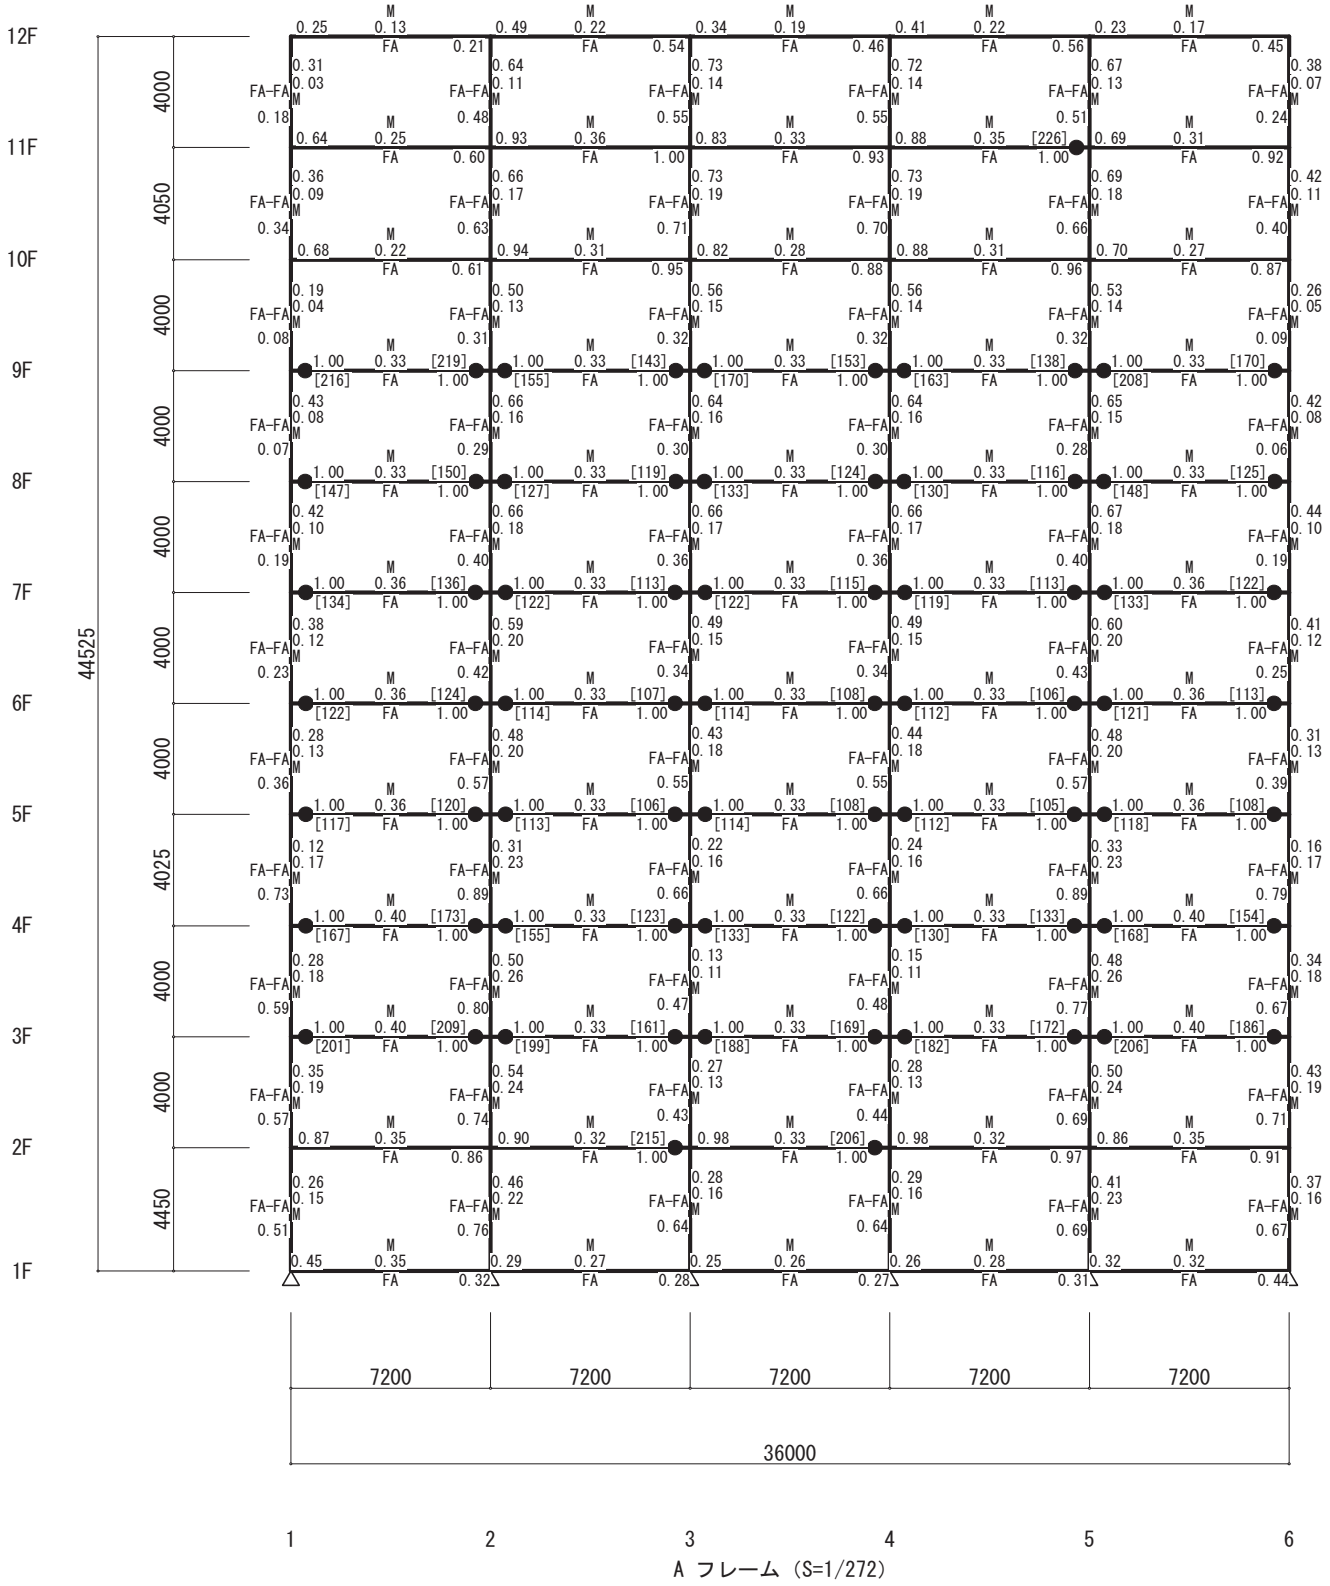

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

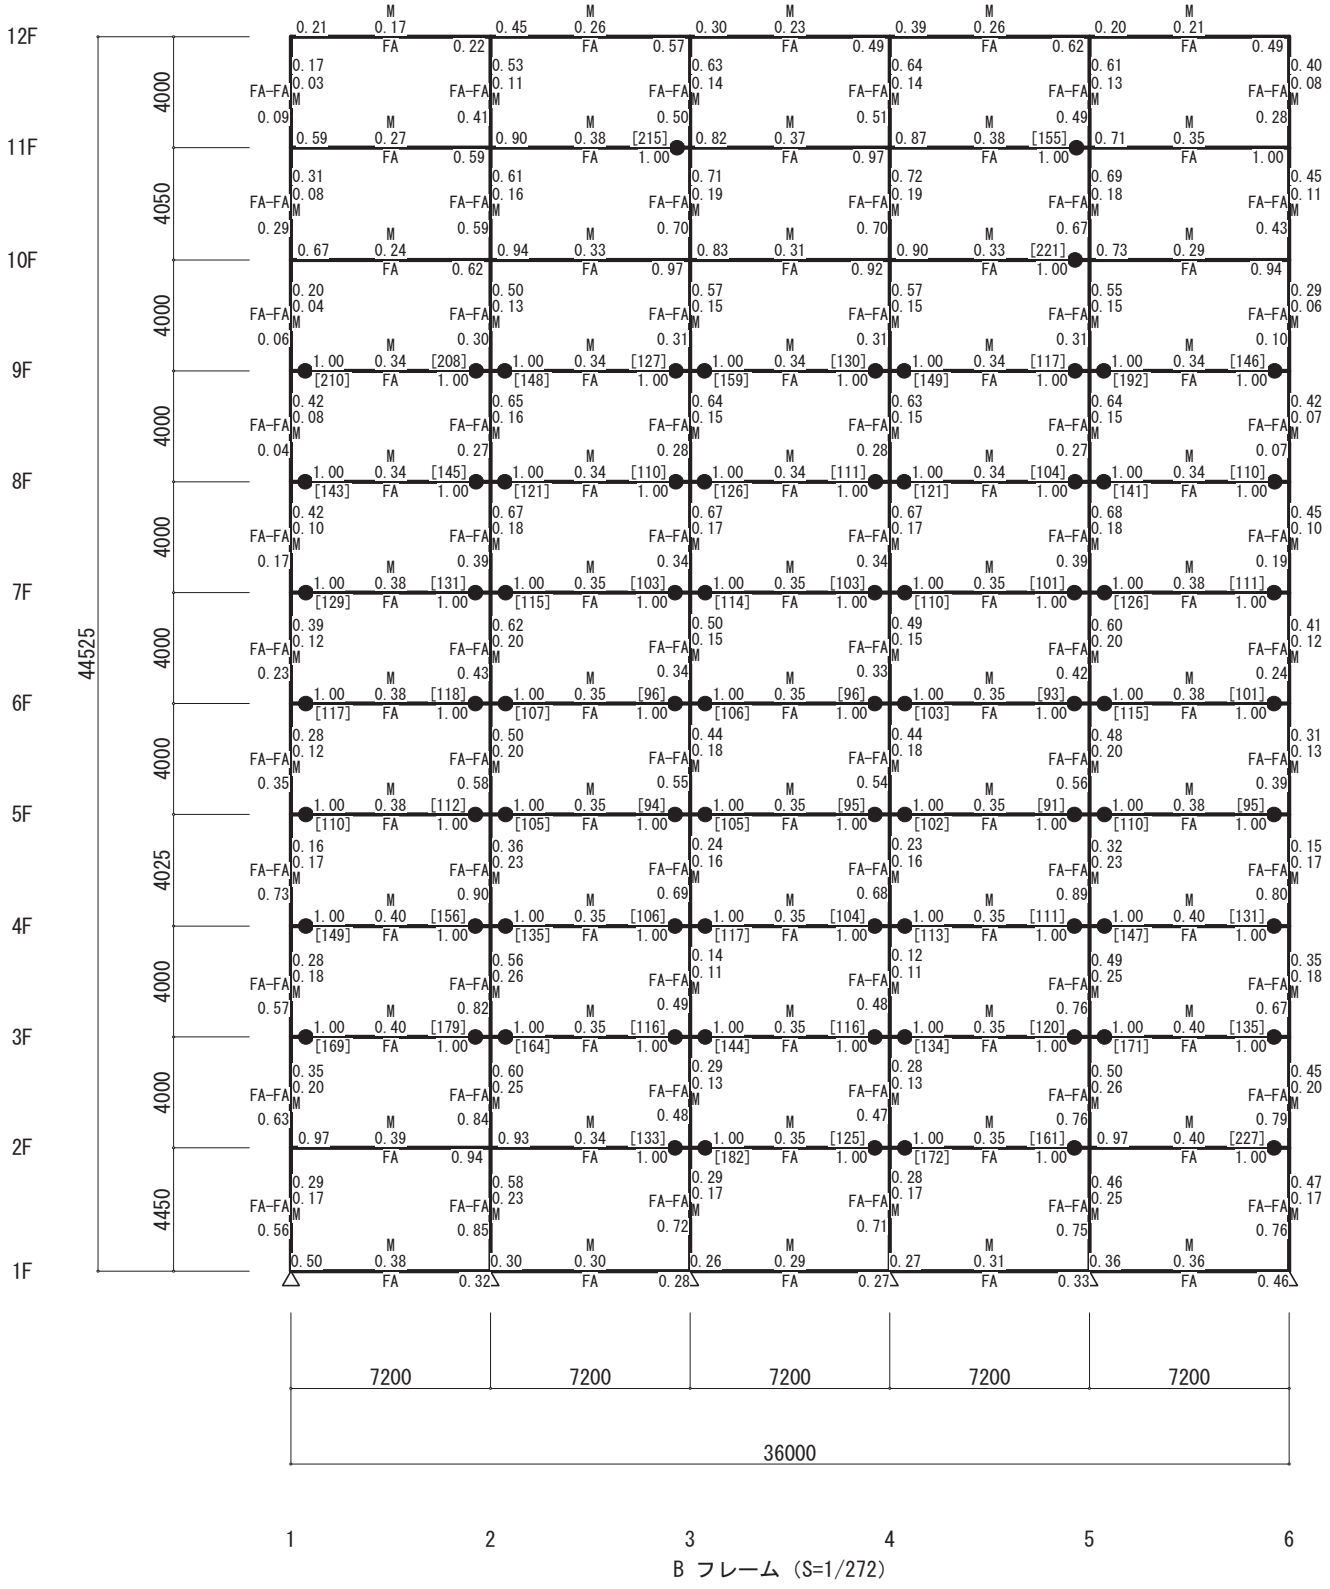

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

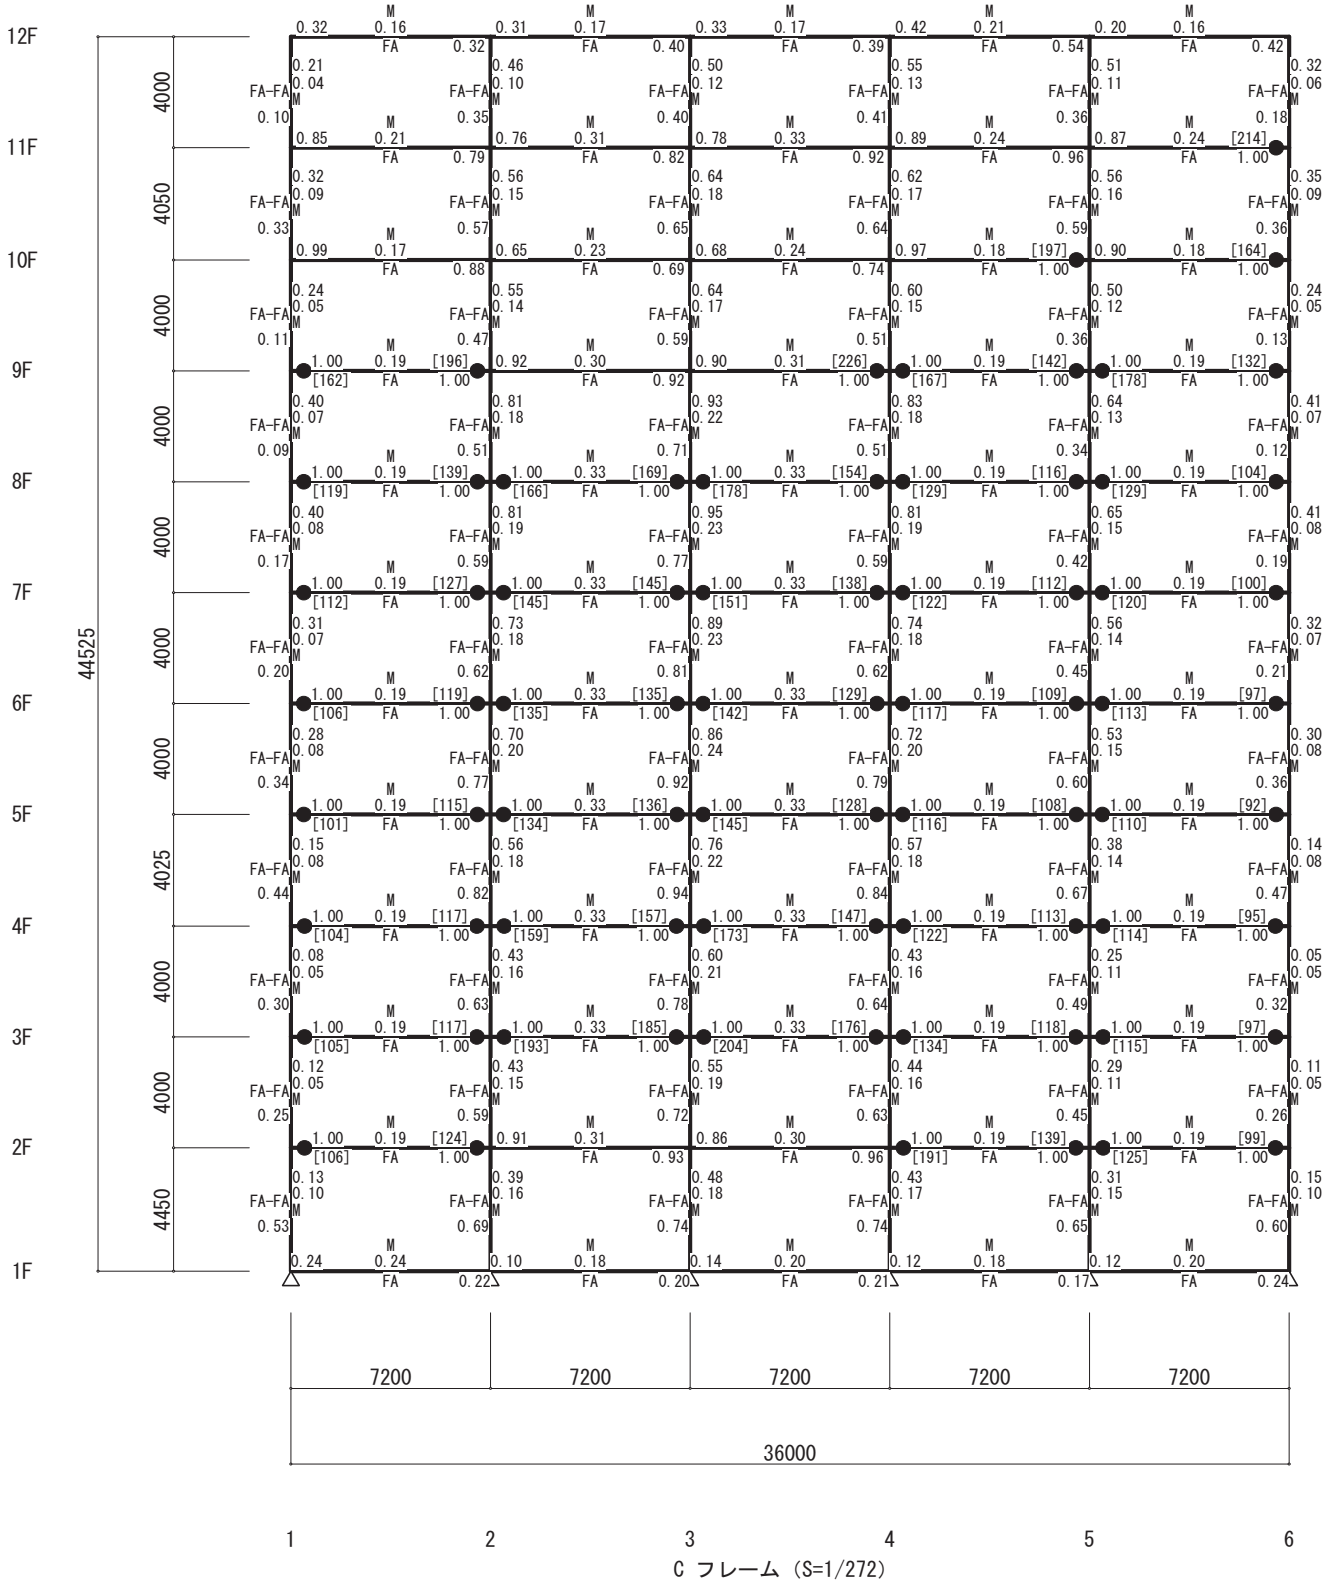

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

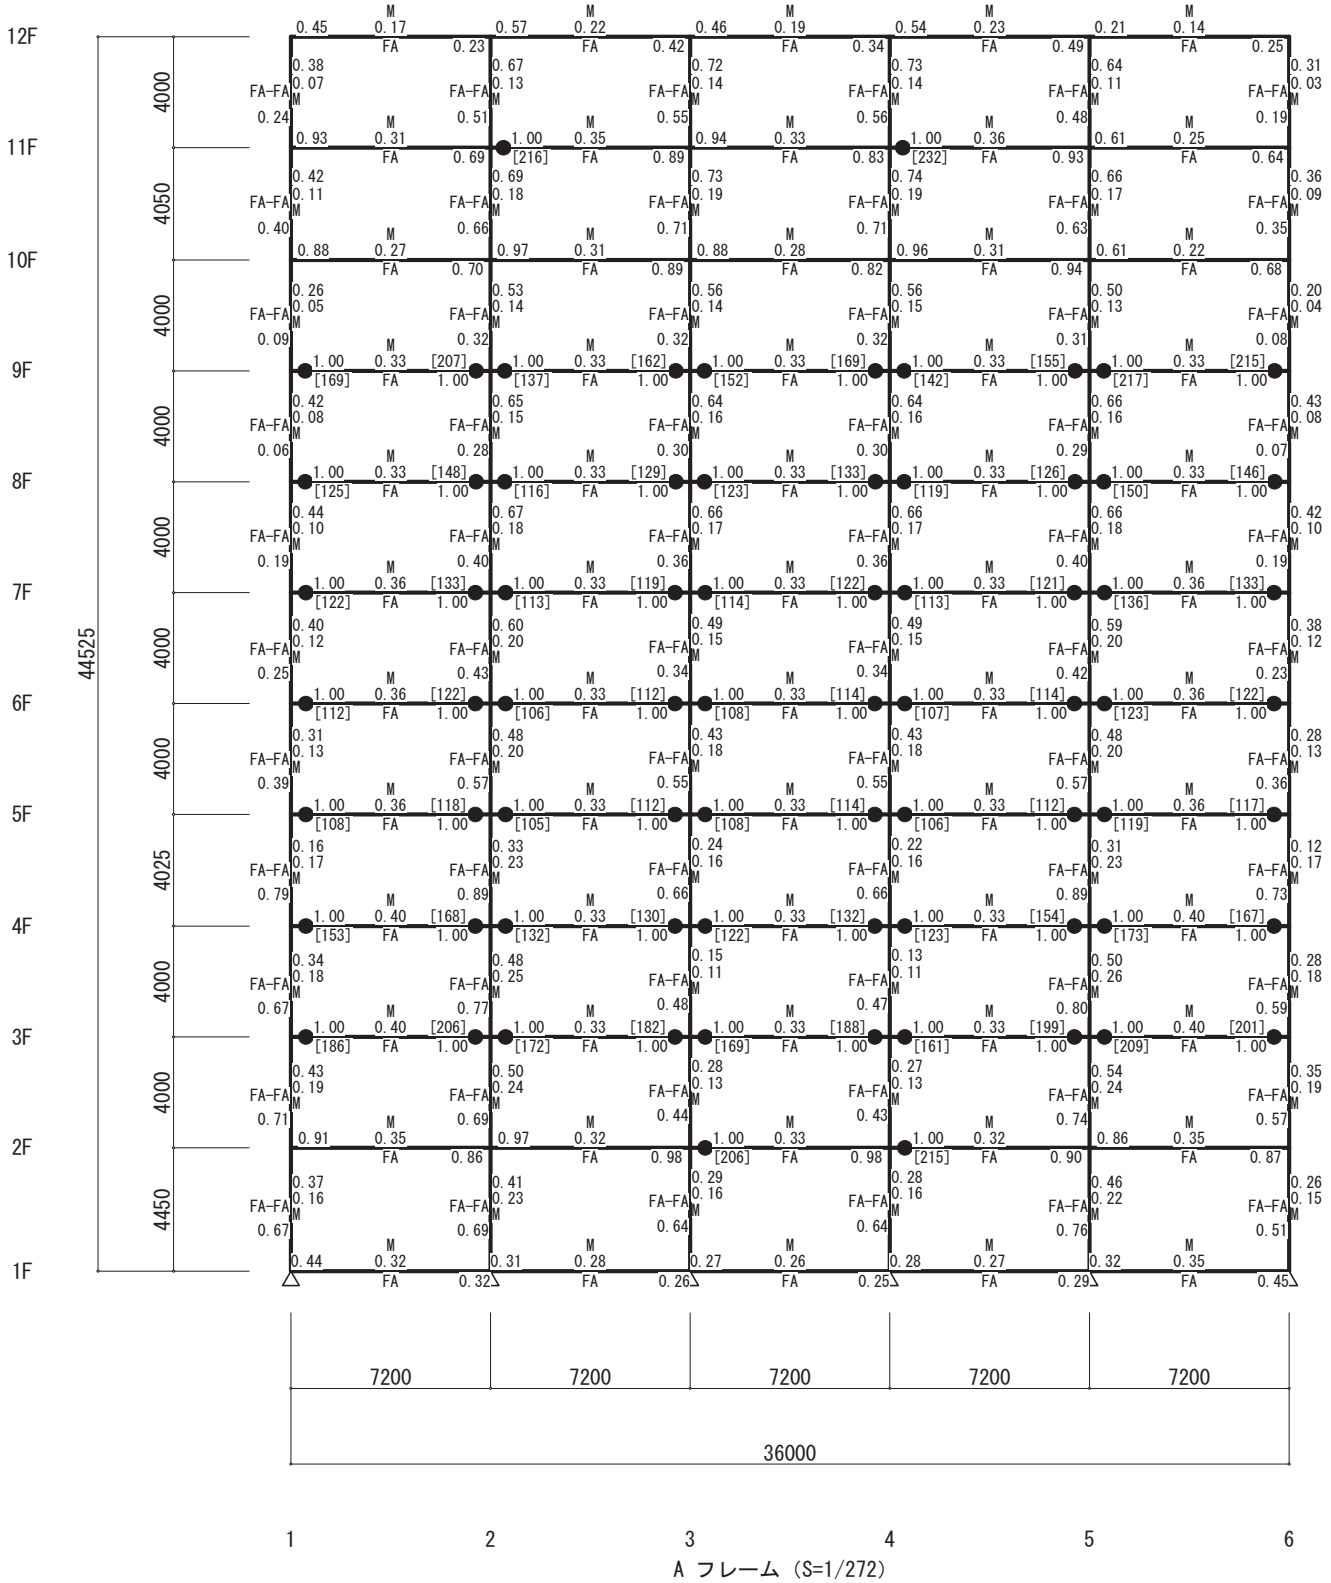

A フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

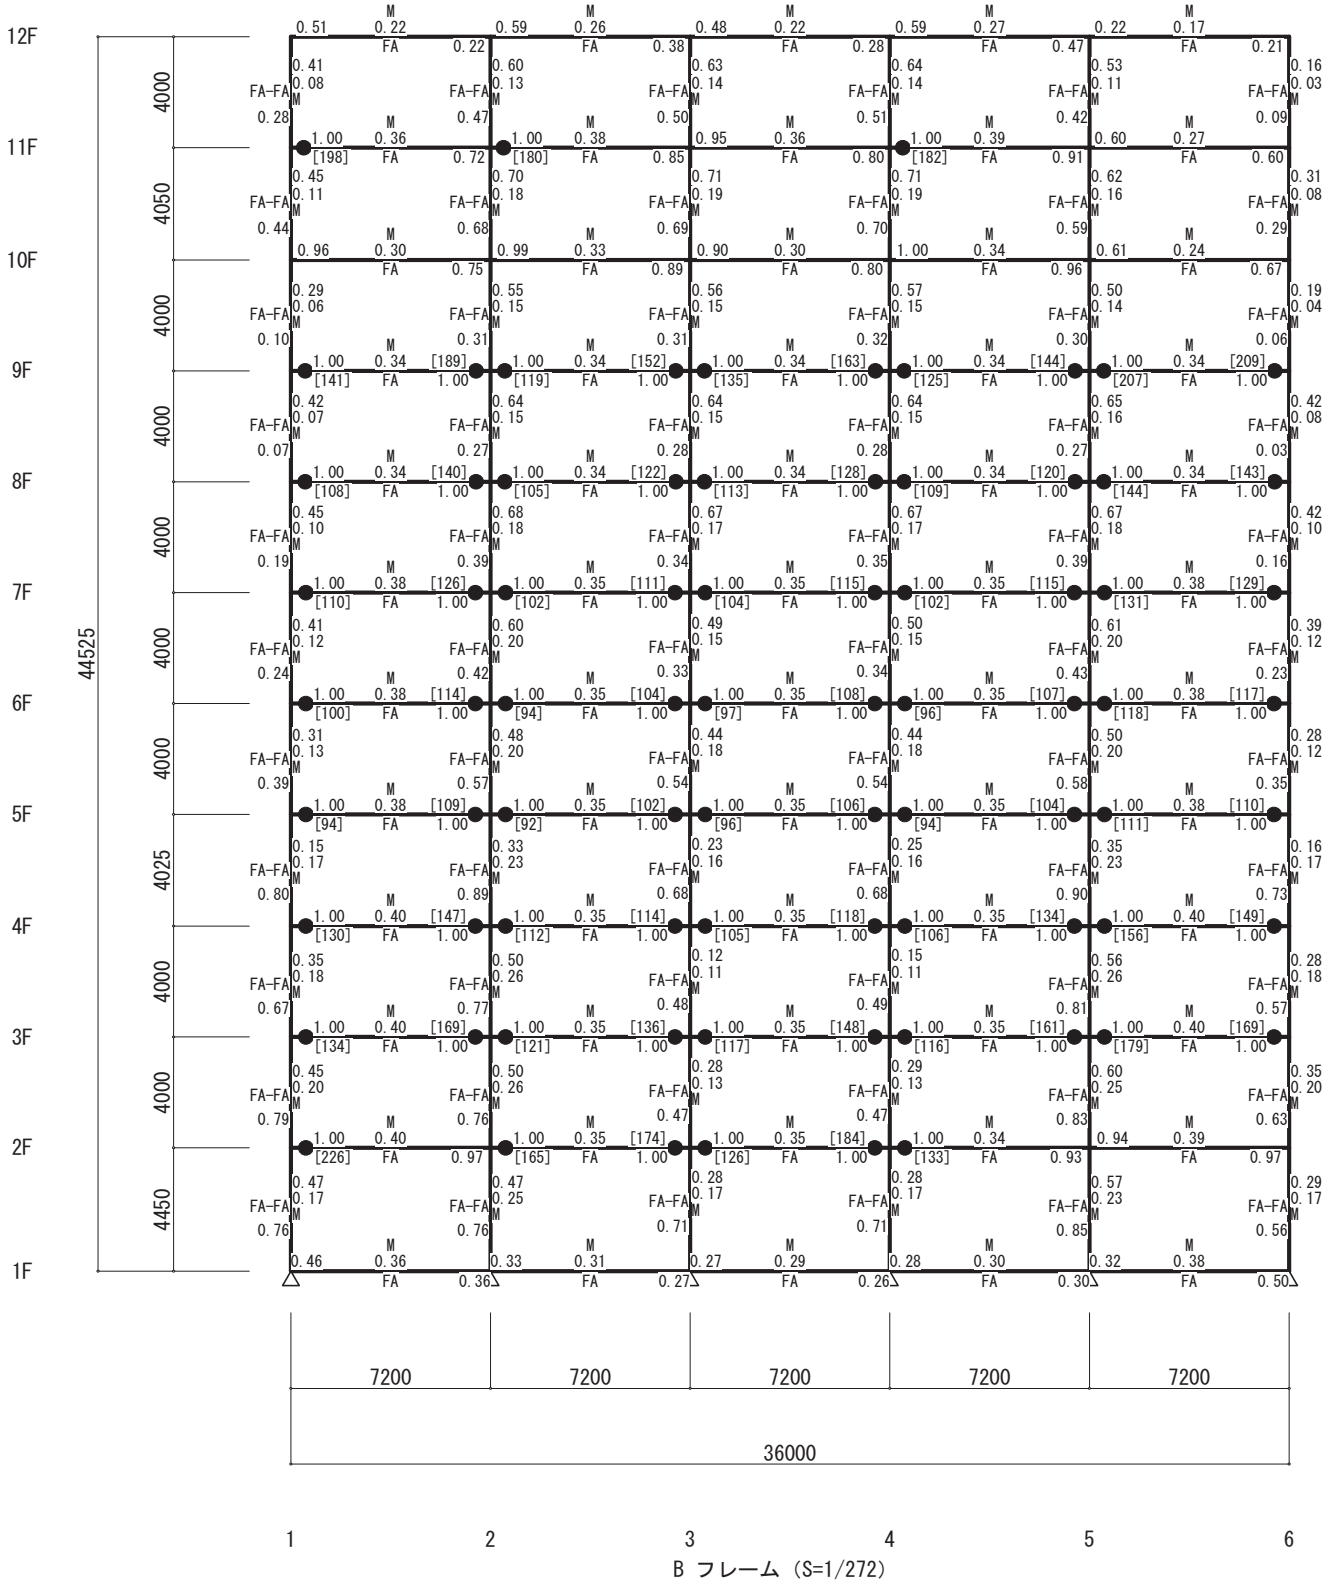

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

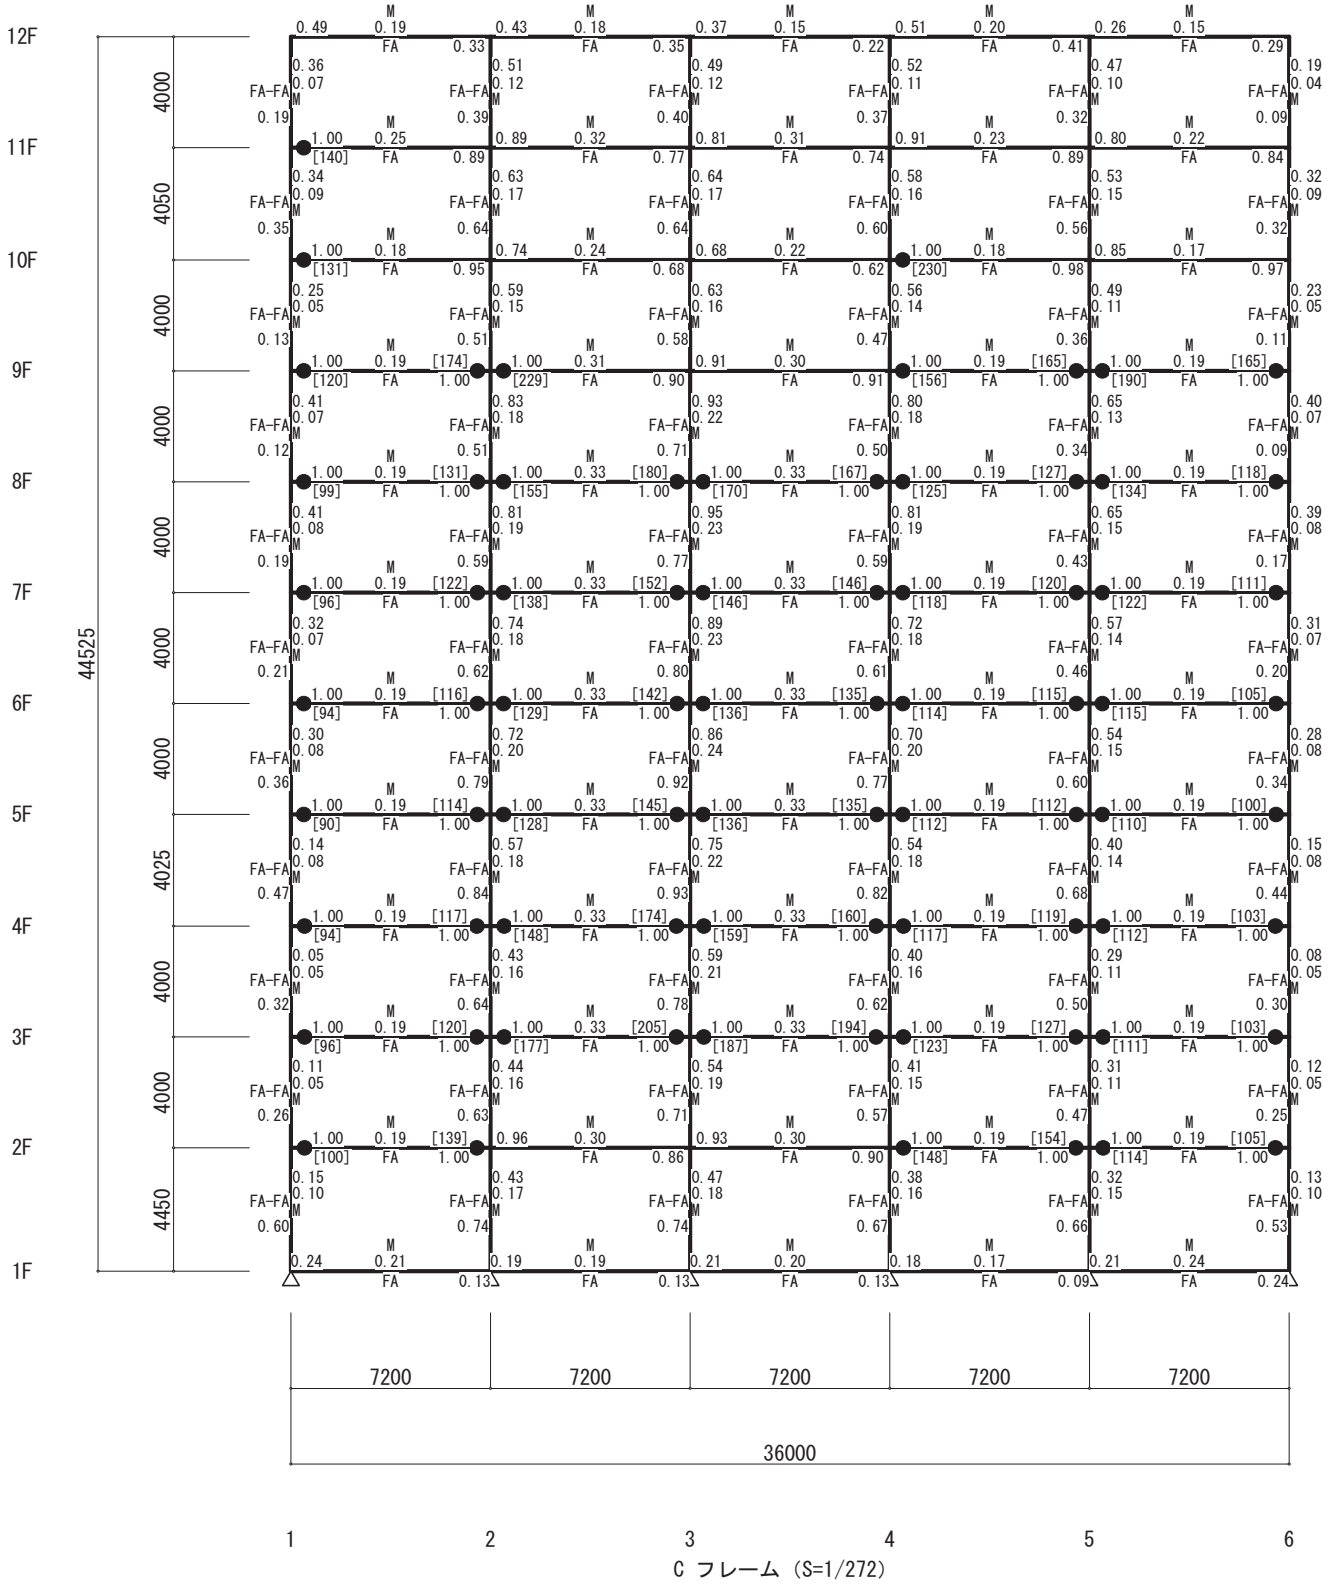

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

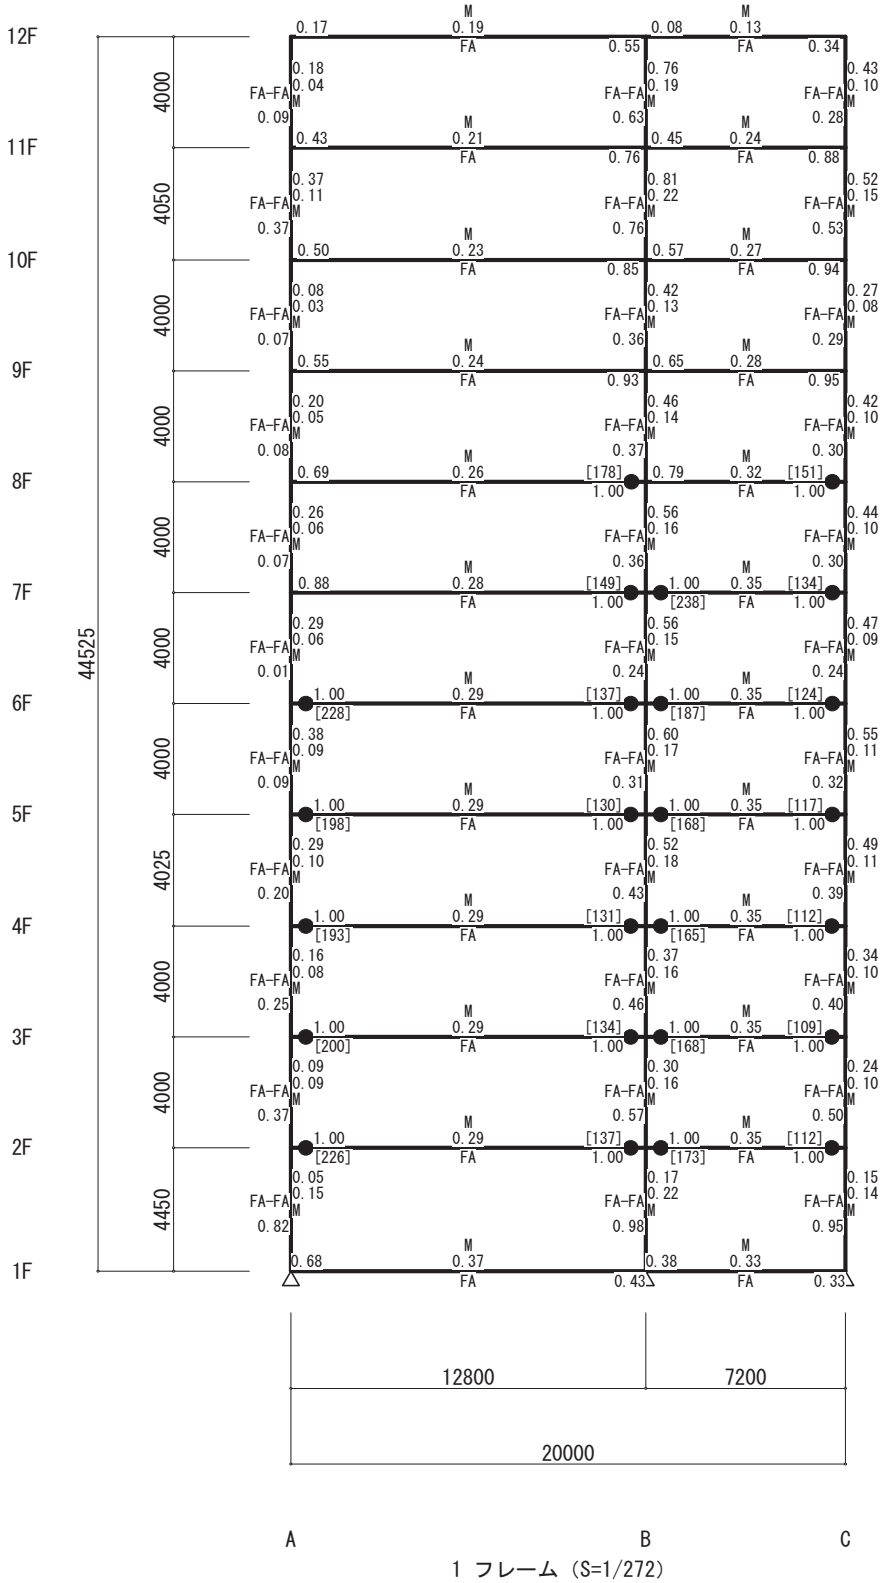

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

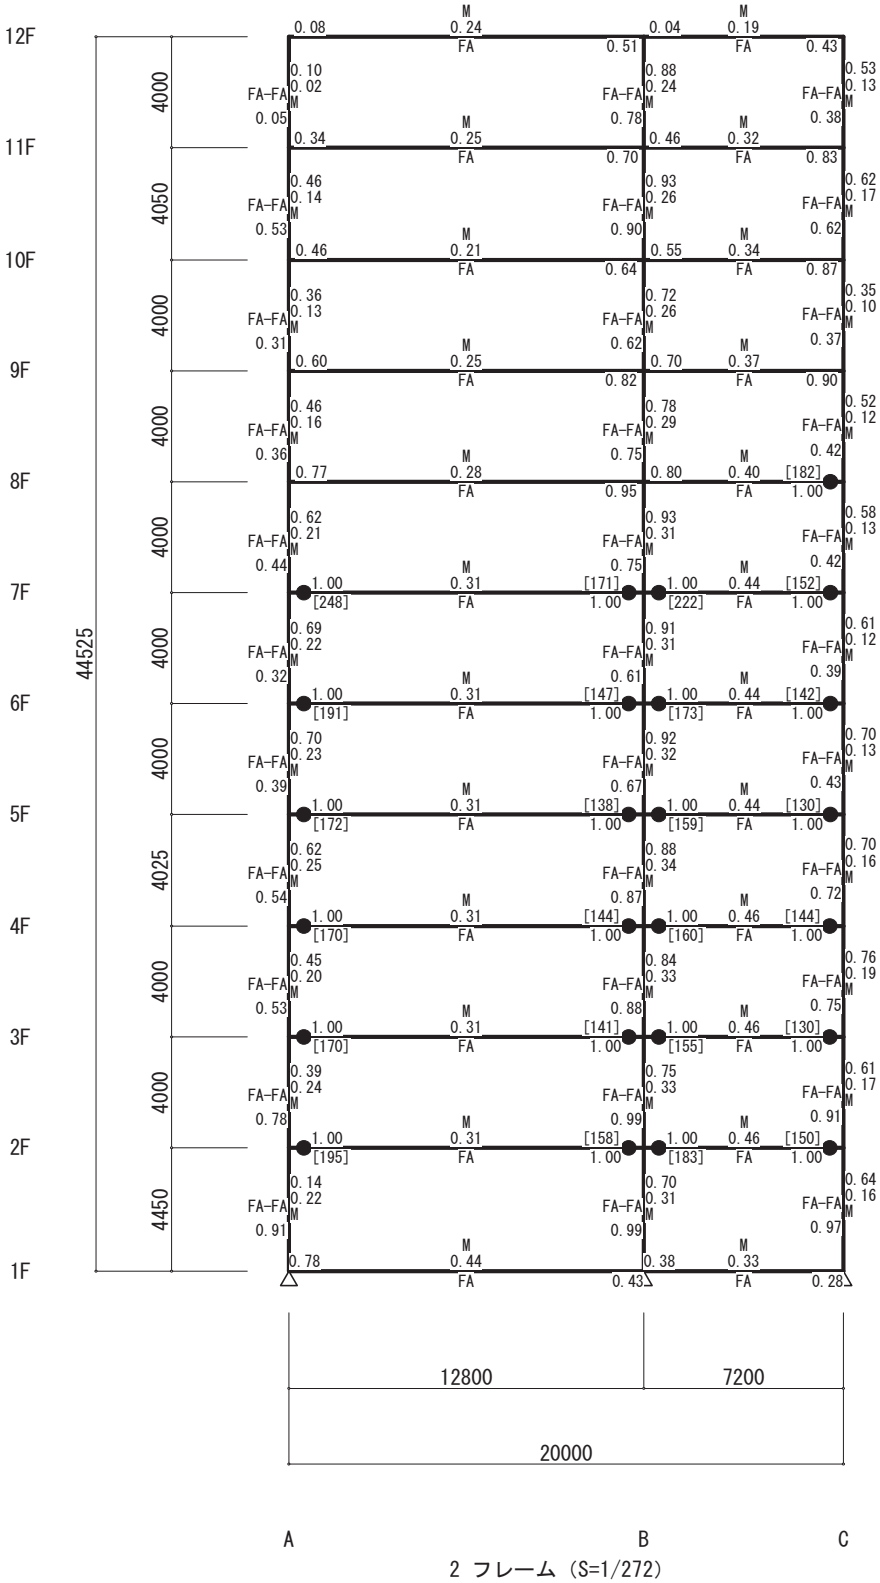

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

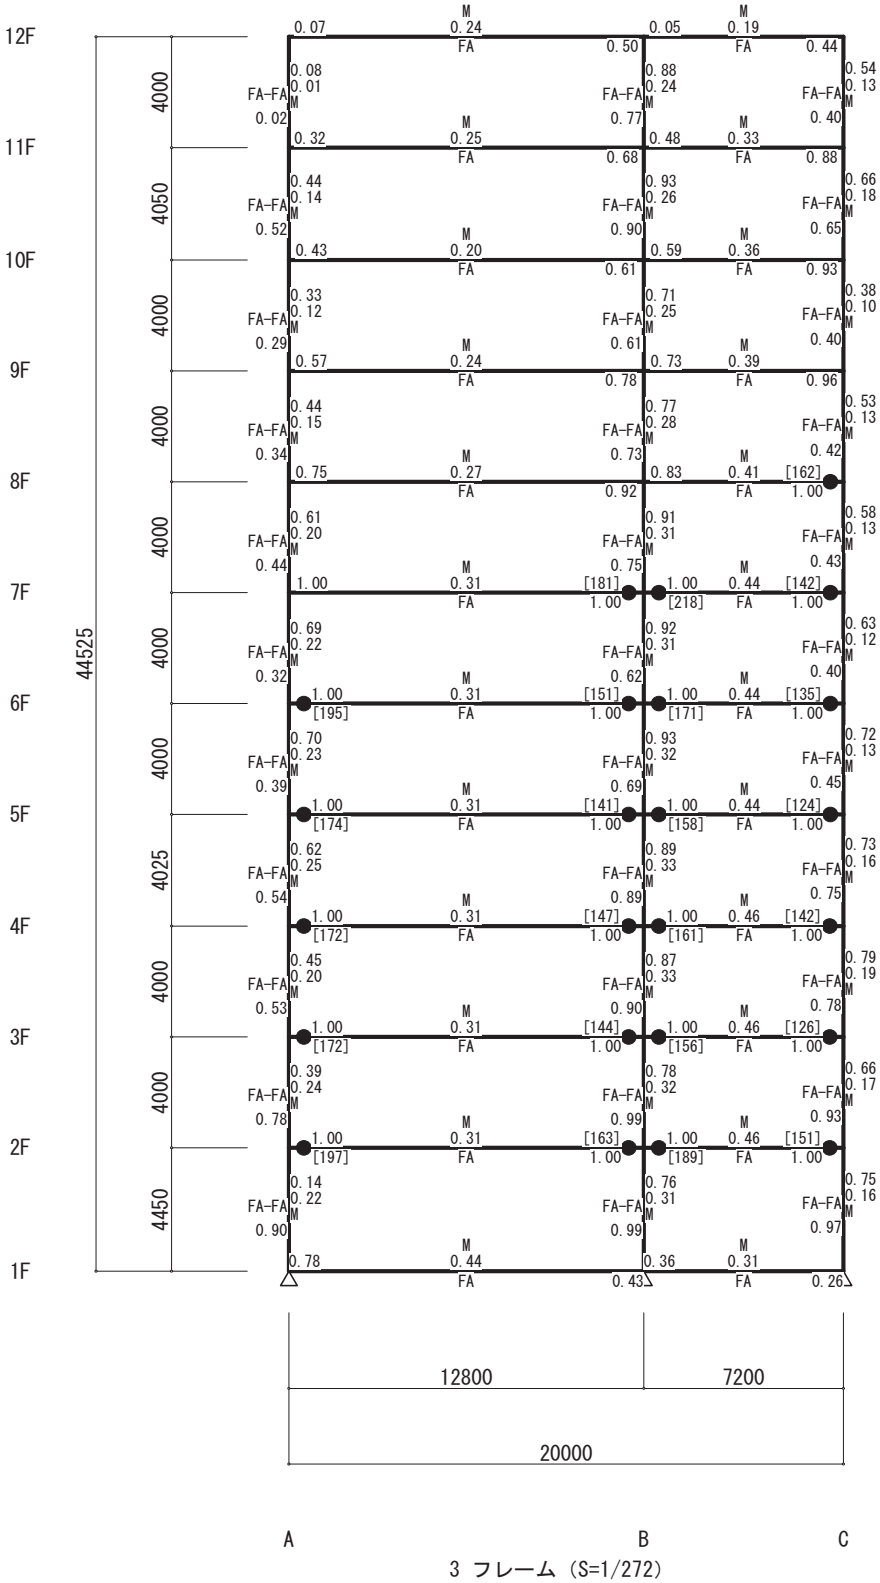

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

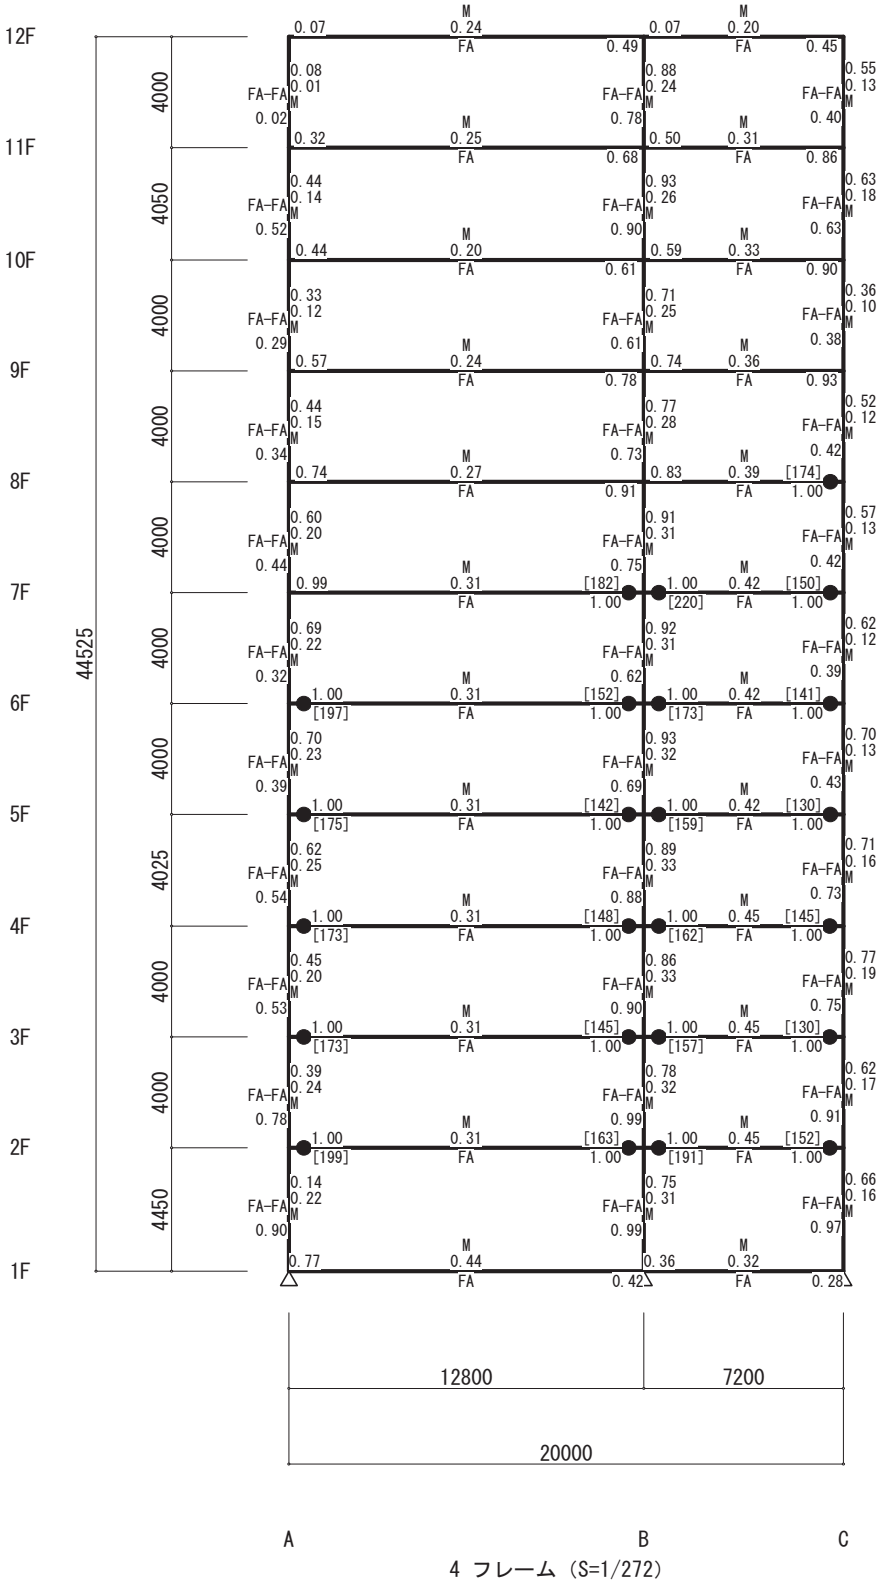

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

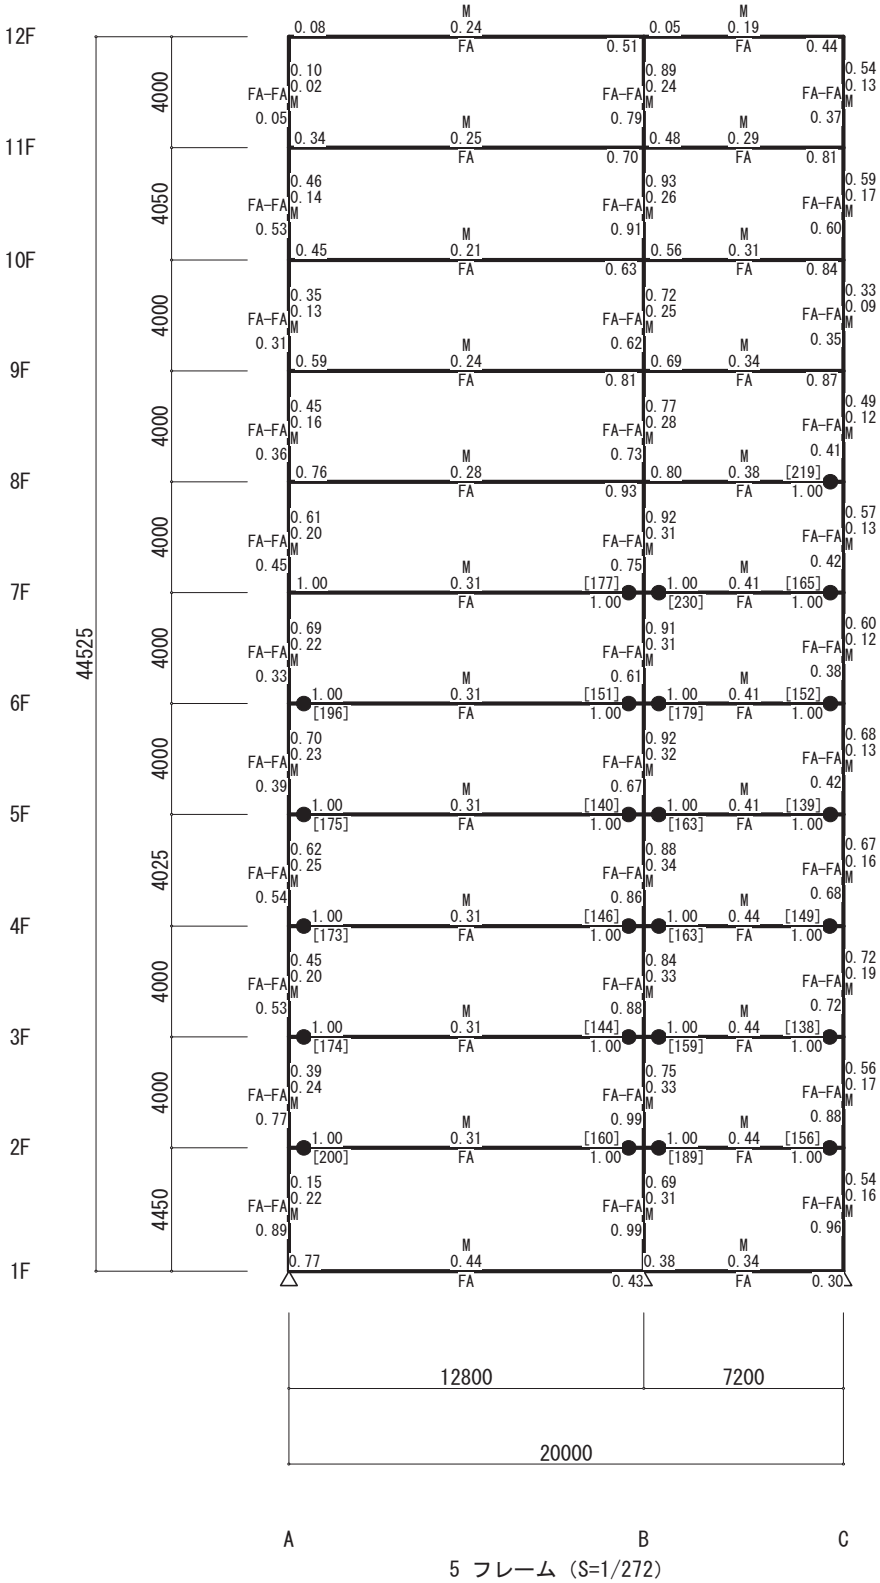

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

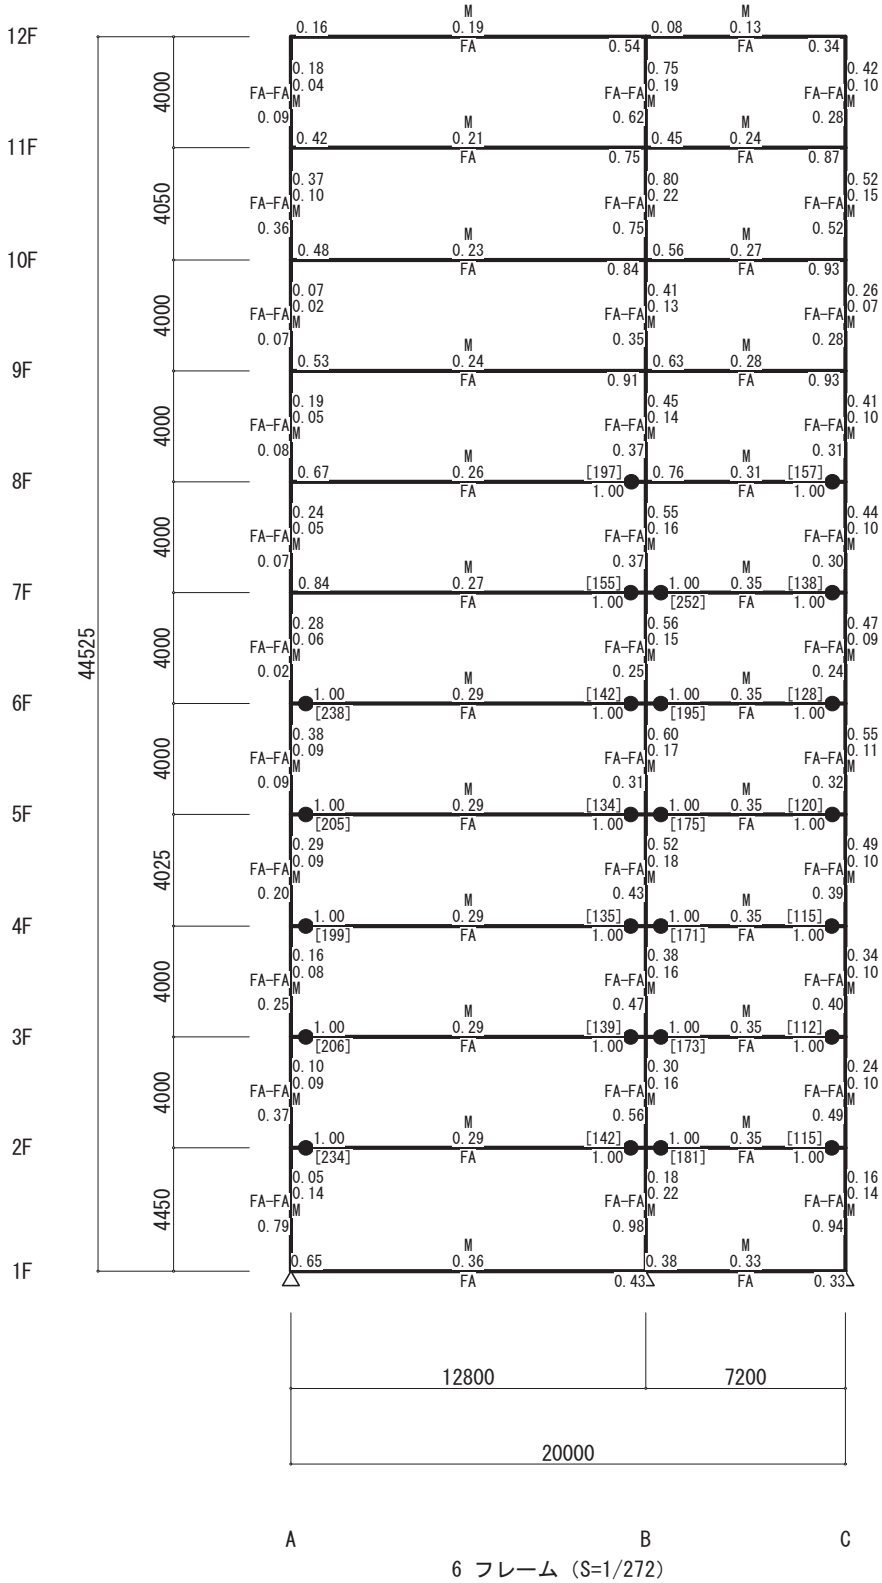

6 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

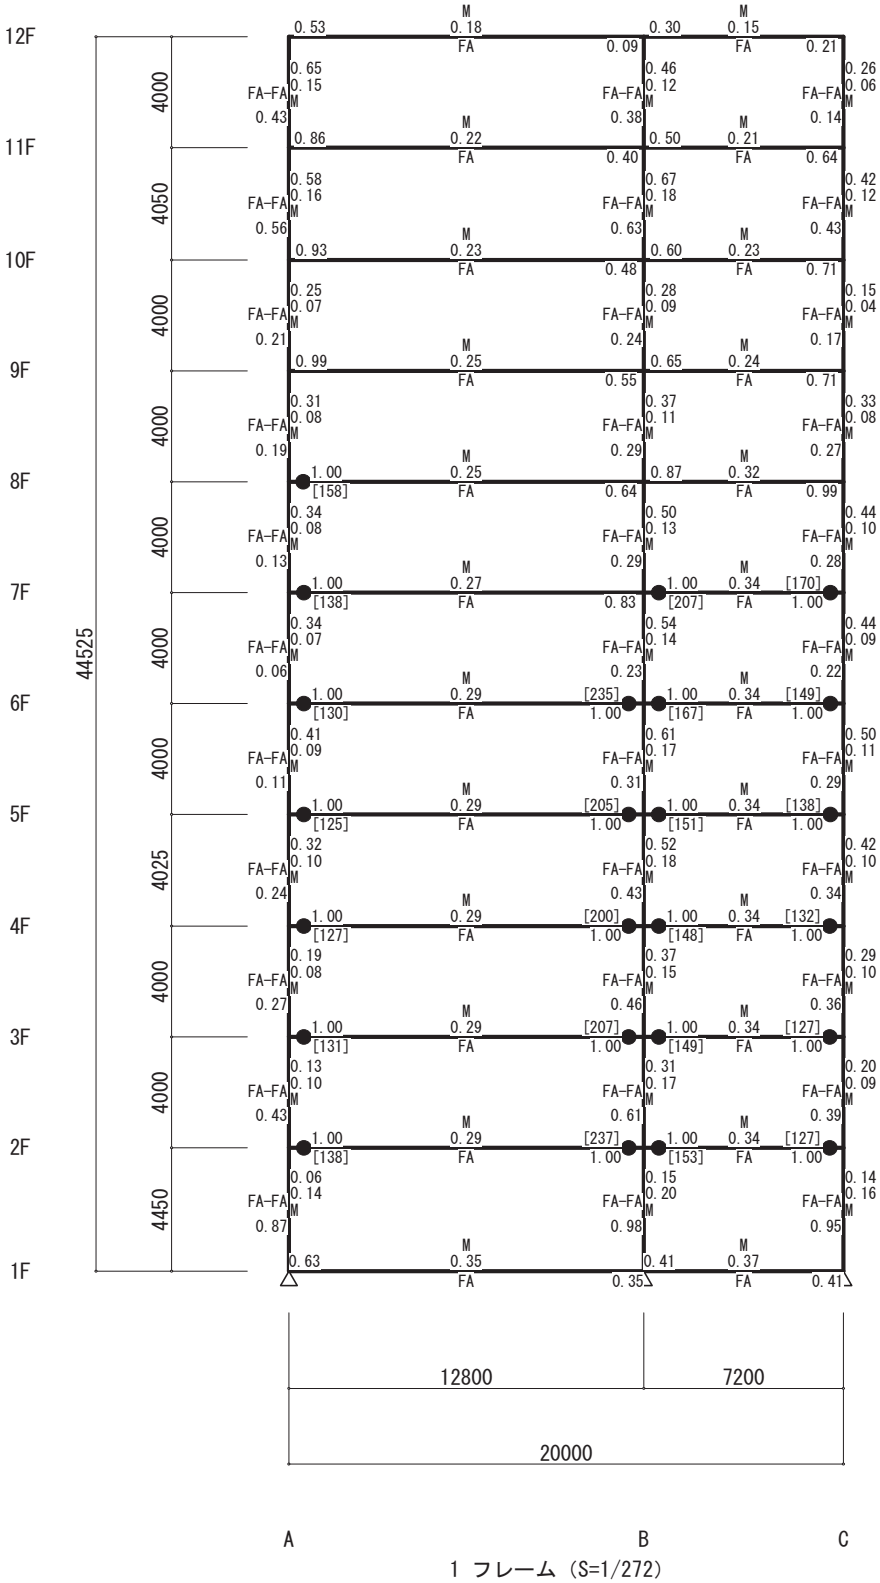

1 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

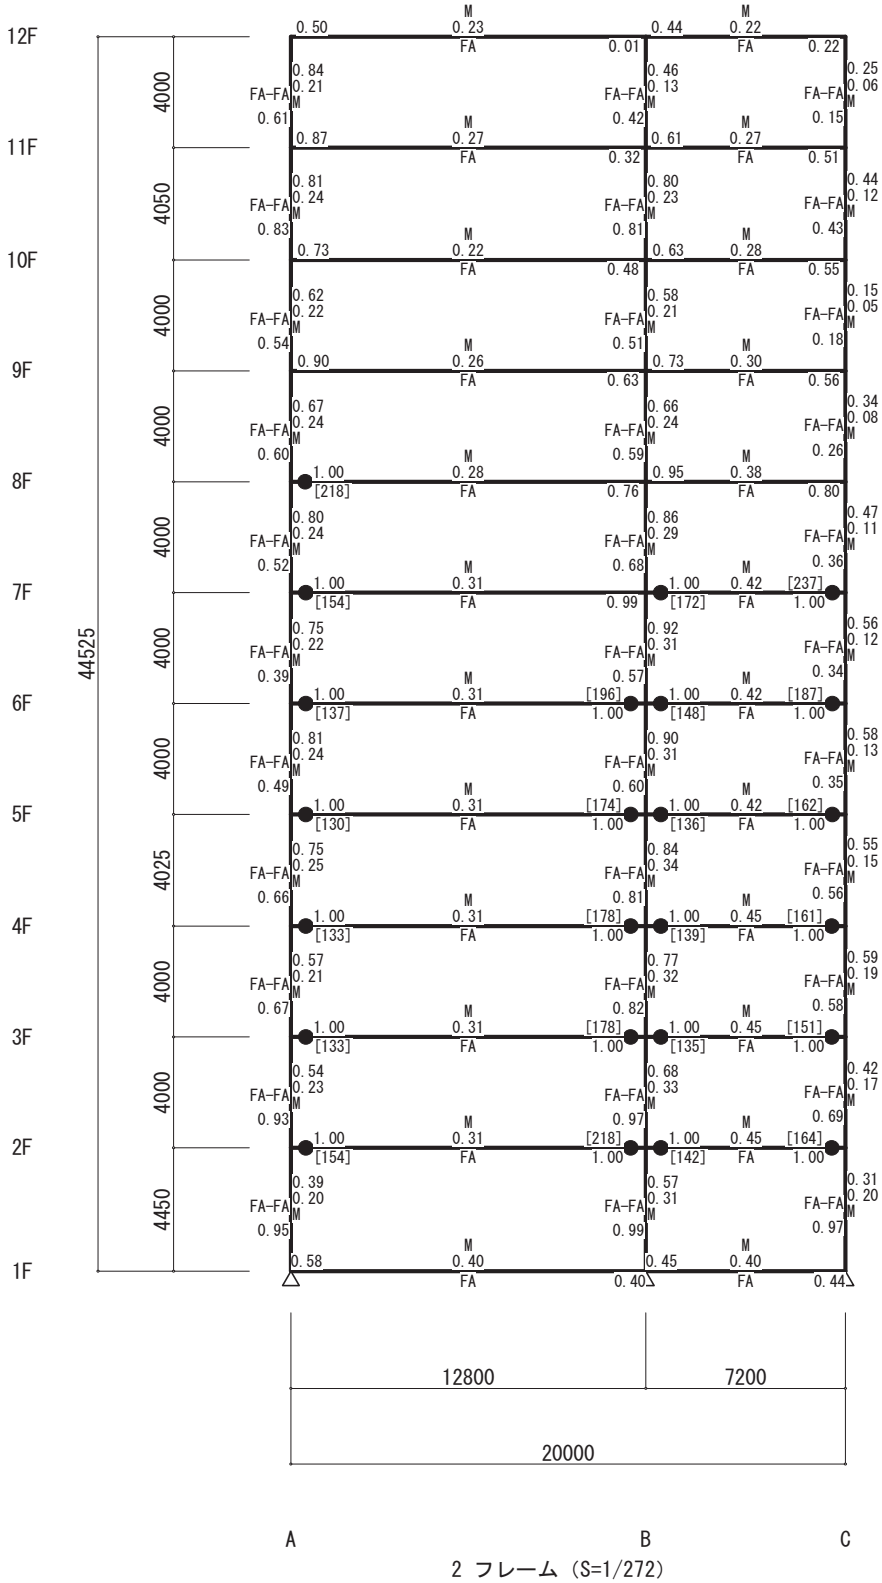

2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

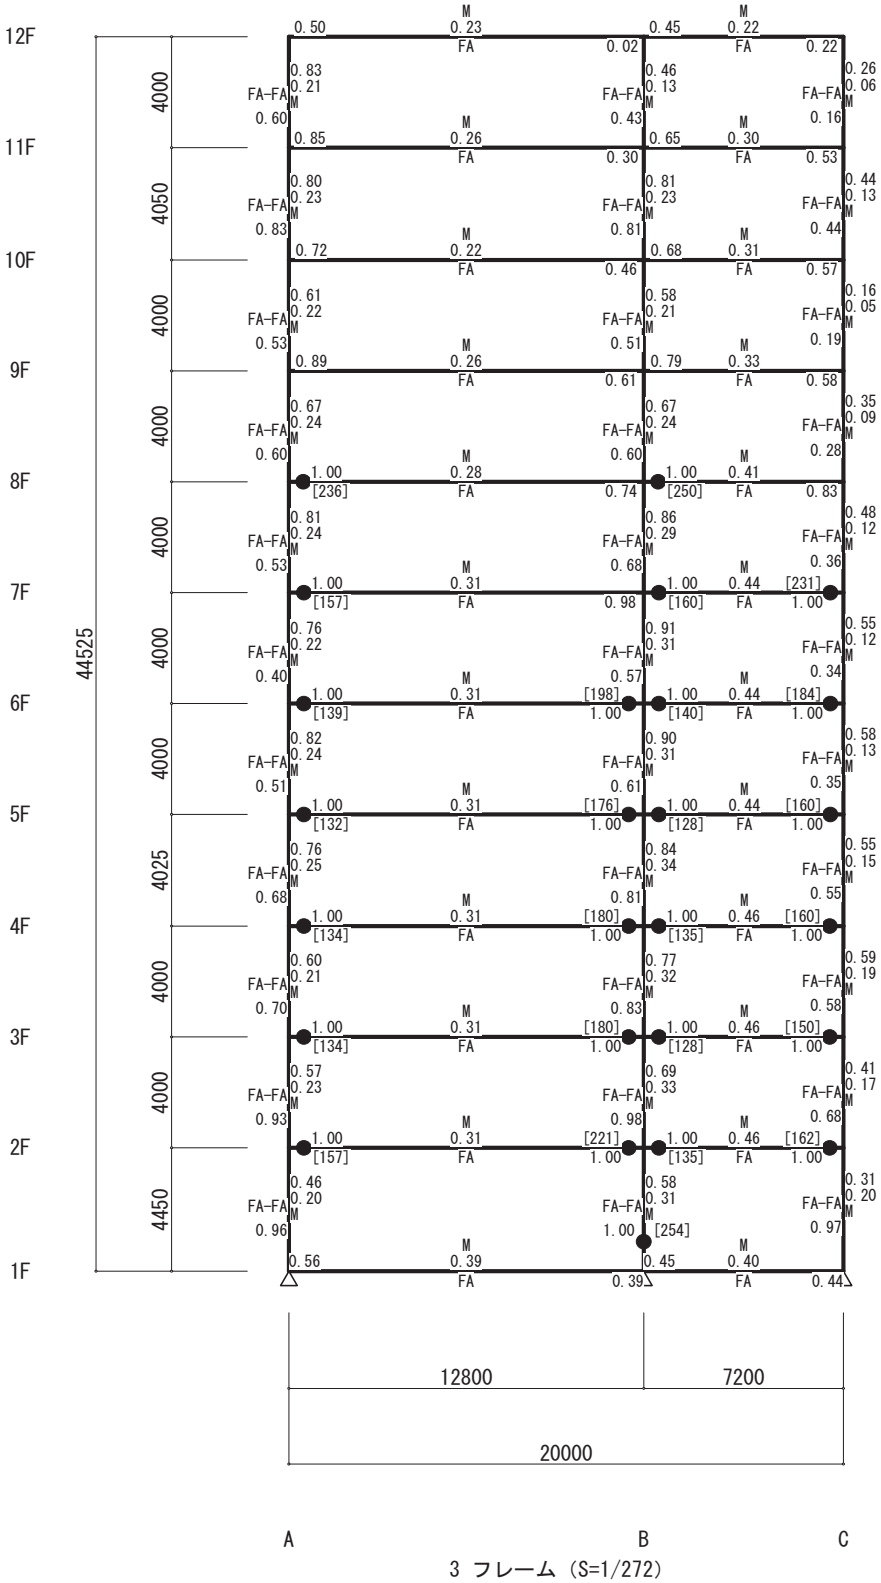

3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

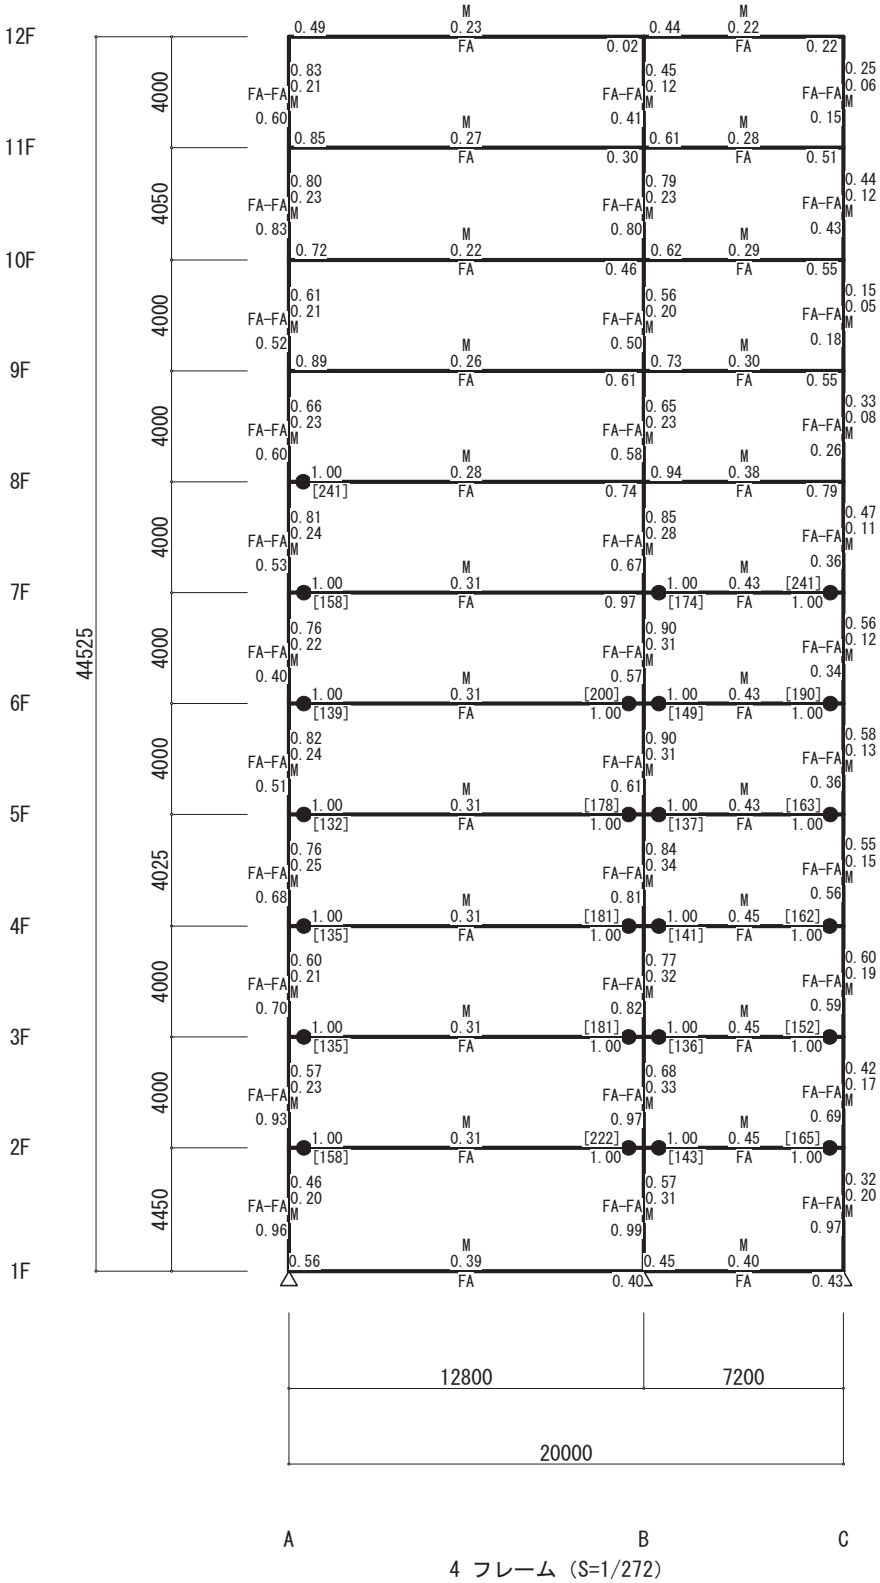

4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

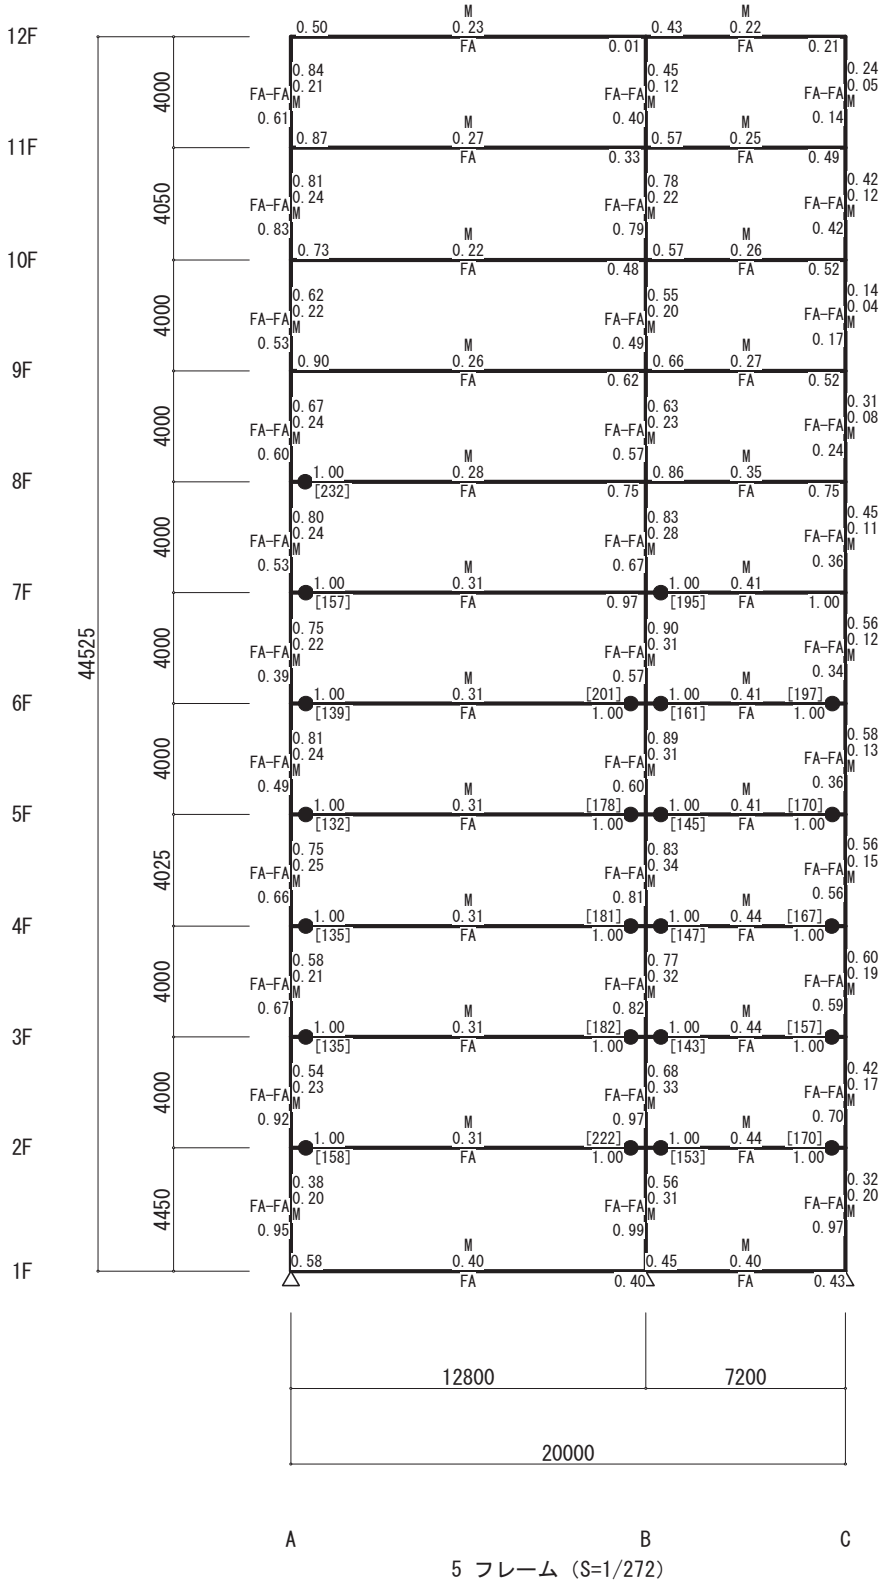

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

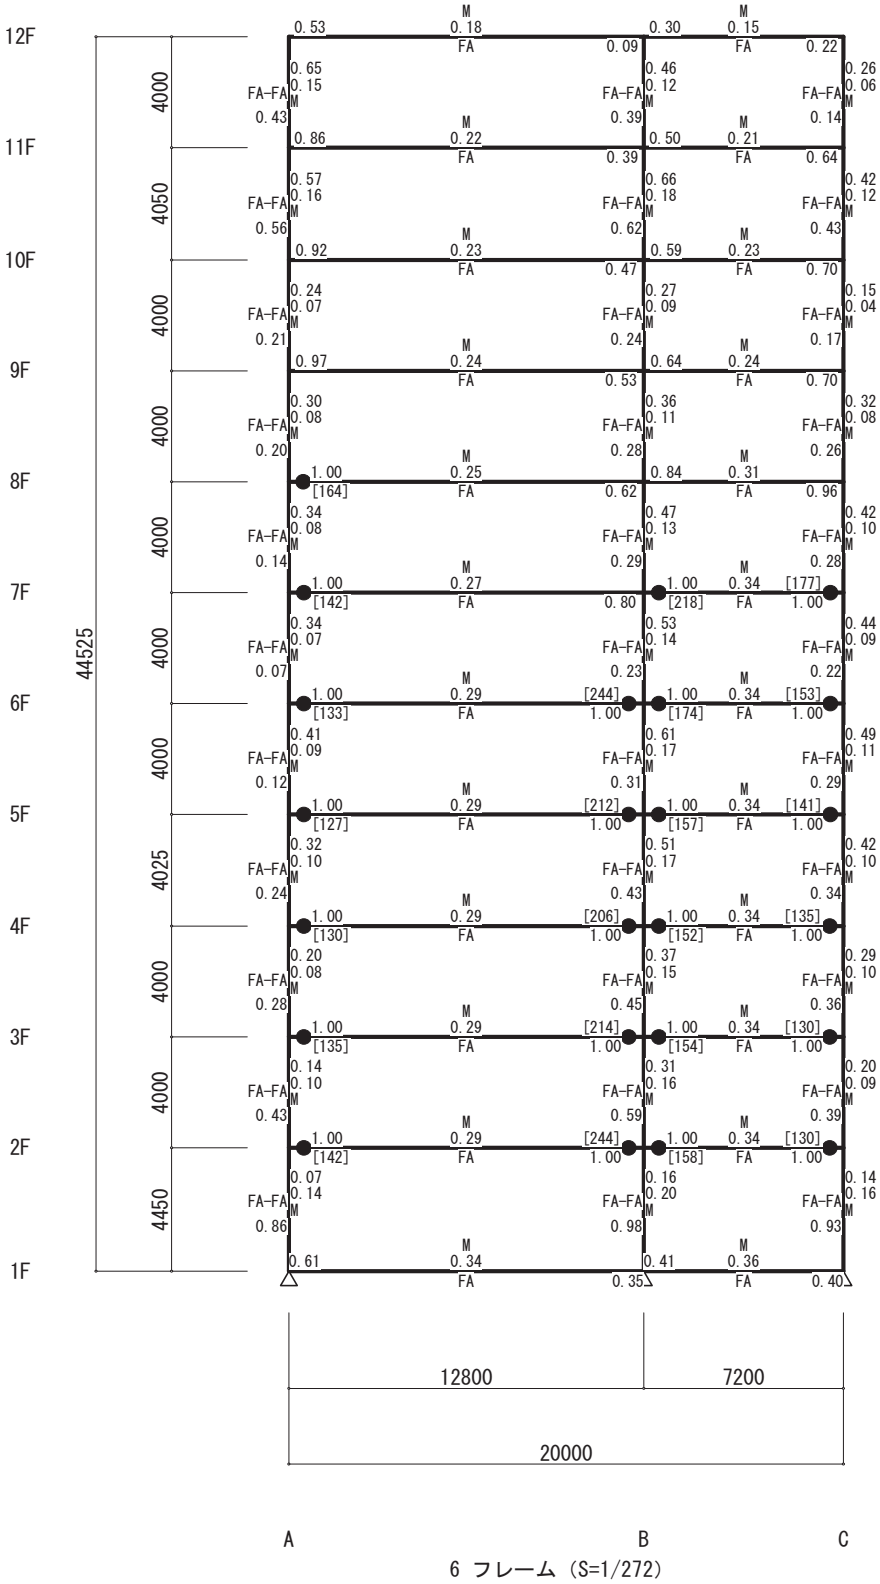

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　1 フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　1 フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.000	22.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a)　ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.034	0.92	27.00
		2	3	FA	M	0.025	0.68	27.00
		3	4	FA	M	0.025	0.67	27.00
		4	5	FA	M	0.026	0.71	27.00
		5	6	FA	M	0.033	0.90	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.036	0.97	27.00
		2	3	FA	M	0.025	0.69	27.00
		3	4	FA	M	0.025	0.68	27.00
		4	5	FA	M	0.027	0.74	27.00
		5	6	FA	M	0.034	0.93	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.60	27.00
		2	3	FA	M	0.017	0.46	27.00
		3	4	FA	M	0.017	0.47	27.00
		4	5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		5	6	FA	M	0.020	0.53	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.19	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.012	0.33	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.033	0.90	27.00
		2	3	FA	M	0.026	0.71	27.00
		3	4	FA	M	0.025	0.67	27.00
		4	5	FA	M	0.025	0.68	27.00
		5	6	FA	M	0.034	0.92	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.034	0.93	27.00
		2	3	FA	M	0.027	0.73	27.00
		3	4	FA	M	0.026	0.69	27.00
		4	5	FA	M	0.026	0.69	27.00
		5	6	FA	M	0.036	0.97	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		2	3	FA	M	0.017	0.46	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.48	27.00
		4	5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		5	6	FA	M	0.022	0.60	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.012	0.33	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.39	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.19	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.69	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.035	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.69	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.66	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.036	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.71	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.68	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.028	0.77	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.031	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.88	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.88	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.031	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.028	0.76	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	11F	5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
2	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	8F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.00	22.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)

A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	159.9 34543.3	61.0 209.5	7621.5 7621.5	0.96	1170.8 114821.0	0.193 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	321.7 40300.1	434.5 619.7	7780.8 7780.8	0.92	1169.1 114648.4	0.534 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	449.1 40300.1	529.6 758.5	7780.8 7780.8	0.91	1166.9 114430.8	0.654 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	369.5 40300.1	522.8 737.6	7780.8 7780.8	0.92	1168.3 114575.1	0.631 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	441.2 40300.1	471.0 674.5	7780.8 7780.8	0.91	1167.0 114446.4	0.587 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	299.6 34543.3	151.8 381.1	7621.5 7621.5	0.93	1169.4 114678.7	0.346 0.003	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	171.8 26688.8	250.3 592.7	7325.7 7164.4	0.94	1170.8 114812.3	0.504 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	660.5 38282.0	620.1 933.3	7729.0 7755.9	0.89	1161.6 113911.0	0.808 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	812.2 38282.0	630.3 957.1	7729.0 7755.9	0.88	1156.5 113416.2	0.839 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	726.4 38282.0	633.2 965.3	7729.0 7755.9	0.89	1159.5 113708.6	0.838 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	805.5 38282.0	625.2 947.1	7729.0 7755.9	0.88	1156.8 113439.9	0.831 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	715.8 26688.8	257.6 602.0	7325.7 7164.4	0.88	1159.8 113742.4	0.566 0.005	OK
9F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1060.3 99459.0	316.6 1962.3	15274.9 15398.3	0.94	2722.7 267006.7	0.750 0.007	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1200.2 99459.0	306.3 1950.7	15274.9 15398.3	0.94	2718.1 266554.9	0.754 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1103.9 99459.0	304.2 1947.1	15274.9 15398.3	0.94	2721.3 266872.0	0.747 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1173.7 99459.0	315.3 1956.0	15274.9 15398.3	0.94	2719.0 266644.8	0.754 0.007	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1316.2 63934.5	-357.8 1069.2	14452.6 13630.3	0.95	2713.8 266137.7	0.476 0.004	OK
8F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1459.5 90306.7	335.5 2174.7	15110.4 15316.0	0.93	2708.1 265569.1	0.844 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1594.1 90306.7	372.7 2183.5	15110.4 15316.0	0.92	2702.1 264981.9	0.854 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1490.7 90306.7	372.7 2186.0	15110.4 15316.0	0.92	2706.7 265437.7	0.849 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1553.6 90306.7	338.2 2176.4	15110.4 15316.0	0.92	2703.9 265164.1	0.850 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1925.4 54885.1	-284.7 1646.4	14123.7 13301.3	0.92	2685.1 263315.1	0.719 0.006	OK
7F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1847.9 90306.7	837.9 2100.8	15110.4 15233.8	0.90	2689.3 263733.3	0.827 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1981.5 86197.2	714.1 2071.0	15028.2 15233.8	0.90	2681.9 263001.8	0.827 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1877.1 86197.2	714.0 2070.9	15028.2 15233.8	0.90	2687.7 263577.8	0.821 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1939.3 90306.7	836.7 2098.0	15110.4 15233.8	0.90	2684.3 263238.7	0.831 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2539.3 63934.5	281.2 1480.4	14452.6 12972.4	0.88	2645.1 259398.1	0.692 0.006	OK
6F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2410.9 123455.2	1333.7 2092.9	17196.3 17196.3	0.89	3296.2 323249.5	0.699 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2364.7 103105.9	1048.9 1730.2	16866.0 17196.3	0.88	3299.4 323563.8	0.600 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2268.4 103105.9	1048.9 1730.4	16866.0 17196.3	0.88	3305.9 324199.3	0.596 0.005	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2153.4 123455.2	1335.3 2093.4	17196.3 17196.3	0.89	3313.3 324923.5	0.687 0.006	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	3354.6 90973.8	741.6 1451.3	16618.3 14719.0	0.85	3217.2 315501.5	0.609 0.005	OK
5F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2960.5 117837.3	2058.5 1522.1	17113.7 17113.7	0.86	3253.4 319045.3	0.712 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2743.2 103105.9	1909.4 1358.3	16866.0 17113.7	0.86	3271.4 320810.7	0.662 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2663.5 103105.9	1909.4 1358.3	16866.0 17113.7	0.86	3277.6 321424.0	0.658 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2380.3 117837.3	2050.9 1520.5	17113.7 17113.7	0.88	3298.4 323458.4	0.682 0.006	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	4177.3 87402.6	1406.5 926.8	16535.7 14388.8	0.82	3127.2 306676.5	0.648 0.005	OK
4F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	3496.4 134283.2	3097.3 751.6	17340.5 17008.2	0.90	3203.1 314117.8	1.052 0.010	NG
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3114.0 97581.8	2586.4 467.7	16758.9 17008.2	0.89	3239.8 317717.8	0.893 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3059.3 97581.8	2586.5 467.8	16758.9 17008.2	0.90	3244.7 318198.4	0.890 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	2615.2 134283.2	3136.8 754.5	17340.5 17008.2	0.91	3281.3 321787.4	1.018 0.010	NG
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	5006.4 111199.9	2739.0 181.4	17008.2 14349.3	0.89	3016.7 295832.4	1.101 0.009	NG
3F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4627.5 167538.1	3219.2 1418.1	19370.5 18772.3	0.88	3418.4 335226.6	1.035 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3479.8 102783.2	2260.1 -124.8	18404.2 18772.3	0.91	3539.5 347108.0	0.767 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3457.2 102783.2	2260.3 -125.0	18404.2 18772.3	0.91	3541.6 347308.8	0.766 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	2263.0 167538.1	3319.6 1362.4	19370.5 18772.3	0.92	3630.5 356031.1	0.956 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	6449.1 151181.0	2703.2 656.8	19186.5 15827.5	0.87	3155.6 309461.8	1.073 0.009	NG
2F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5747.8 167538.1	3188.7 1220.2	19370.5 18772.3	0.87	3267.0 320384.3	1.085 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3840.5 102783.2	2354.8 262.0	18404.2 18772.3	0.89	3505.1 343736.5	0.799 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3855.8 102783.2	2354.0 261.9	18404.2 18772.3	0.89	3503.6 343586.6	0.800 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1919.3 167538.1	3430.6 1090.8	19370.5 18772.3	0.93	3649.2 357866.5	0.975 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	7896.0 151181.0	2722.4 623.9	19186.5 15827.5	0.86	2885.4 282958.3	1.167 0.010	NG
1F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	6875.2 139006.5	2989.7 1298.5	19028.9 18721.7	0.84	3081.7 302212.1	1.082 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4199.3 108185.3	3100.3 78.7	18517.0 18721.7	0.90	3467.6 340052.8	1.011 0.009	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4245.6 108185.3	3099.5 79.5	18517.0 18721.7	0.90	3462.5 339553.4	1.013 0.009	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	1555.3 139006.5	3449.7 1009.2	19028.9 18721.7	0.93	3665.7 359481.6	0.962 0.010	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	9335.8 131869.0	2351.1 666.1	18926.5 17493.2	0.83	2562.3 251278.3	1.101 0.009	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	316.1 36317.0	56.0 181.5	7674.6 7780.8	0.94	1169.2 114656.2	0.188 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.5 40300.1	440.2 604.9	7780.8 7780.8	0.90	1164.8 114223.1	0.541 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	716.5 40300.1	550.1 761.8	7780.8 7780.8	0.89	1159.8 113740.2	0.678 0.007	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	650.9 40300.1	547.8 755.0	7780.8 7780.8	0.89	1161.9 113938.9	0.667 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	710.7 40300.1	497.9 696.1	7780.8 7780.8	0.89	1160.0 113758.5	0.627 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	421.9 36317.0	181.1 421.0	7674.6 7780.8	0.92	1167.4 114483.3	0.391 0.004	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	417.6 29202.7	220.0 563.3	7433.3 7648.4	0.92	1167.5 114491.3	0.503 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	953.0 39311.2	595.6 920.0	7755.9 7755.9	0.87	1150.9 112865.5	0.825 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1243.0 39311.2	603.0 937.5	7755.9 7755.9	0.85	1136.5 111454.5	0.866 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1168.3 39311.2	604.3 940.3	7755.9 7755.9	0.86	1140.6 111853.3	0.861 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1195.8 39311.2	595.8 919.1	7755.9 7755.9	0.86	1139.1 111709.7	0.847 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	875.7 29202.7	230.0 574.7	7433.3 7648.4	0.88	1154.1 113178.4	0.562 0.005	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	315.7 69322.5	-378.3 1088.2	14617.0 14946.0	0.98	2737.6 268471.0	0.412 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1391.3 104565.9	308.6 1988.9	15357.1 15521.6	0.93	2710.9 265846.8	0.777 0.007	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1770.4 104565.9	305.5 1980.0	15357.1 15521.6	0.92	2693.4 264134.1	0.795 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1690.0 104565.9	303.9 1978.7	15357.1 15521.6	0.93	2697.5 264531.7	0.790 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1677.2 104565.9	313.1 1988.4	15357.1 15521.6	0.93	2698.1 264593.0	0.793 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1512.9 69322.5	-364.8 1104.9	14617.0 14946.0	0.95	2705.7 265342.4	0.495 0.004	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	206.3 59151.1	-308.2 1643.2	14288.1 14781.5	0.98	2738.5 268552.6	0.602 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1823.4 94717.3	328.6 2181.0	15192.7 15521.6	0.92	2690.6 263861.6	0.867 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2292.1 94717.3	370.5 2181.9	15192.7 15521.6	0.91	2662.5 261105.0	0.893 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2209.6 94717.3	368.0 2183.9	15192.7 15521.6	0.91	2667.9 261635.9	0.889 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2157.6 94717.3	334.7 2176.0	15192.7 15521.6	0.91	2671.3 261960.4	0.884 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2153.8 59151.1	-296.2 1655.9	14288.1 14781.5	0.92	2671.5 261983.6	0.729 0.006	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	96.4 69322.5	234.6 1484.1	14617.0 14617.0	0.98	2739.0 268600.2	0.537 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2266.7 99459.0	806.1 2109.5	15274.9 15480.5	0.90	2664.2 261270.8	0.854 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2822.8 90306.7	682.4 2075.7	15110.4 15480.5	0.88	2623.0 257225.6	0.877 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2735.8 90306.7	682.7 2078.1	15110.4 15480.5	0.88	2630.0 257917.1	0.873 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2644.3 99459.0	804.0 2104.0	15274.9 15480.5	0.89	2637.2 258620.1	0.873 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	2803.4 69322.5	252.0 1498.2	14617.0 14617.0	0.88	2624.6 257381.6	0.695 0.006	OK
6F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	2904.6 129484.7	1316.5 2125.3	17278.8 17485.3	0.88	3258.1 319512.6	0.733 0.007	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3355.7 112594.2	1033.9 1763.1	17031.1 17485.3	0.86	3217.1 315490.7	0.661 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3262.3 112594.2	1034.1 1762.6	17031.1 17485.3	0.86	3226.1 316371.3	0.656 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2944.8 129484.7	1320.1 2126.7	17278.8 17444.0	0.88	3254.7 319177.4	0.735 0.007	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	3654.0 94768.3	729.2 1484.9	16700.8 16535.7	0.85	3186.7 312513.1	0.611 0.005	OK
5F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3552.0 129484.7	2035.9 1538.6	17278.8 17444.0	0.85	3197.4 313559.9	0.735 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3893.8 107693.5	1881.3 1372.7	16948.6 17444.0	0.84	3160.5 309935.5	0.712 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3790.8 107693.5	1880.4 1372.7	16948.6 17444.0	0.84	3172.0 311062.4	0.707 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	3246.4 129484.7	2021.0 1535.6	17278.8 17402.7	0.86	3227.6 316518.4	0.716 0.006	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	4513.6 94768.3	1376.3 944.3	16700.8 16370.5	0.82	3084.8 302514.7	0.625 0.005	OK
4F	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	4213.5 141178.2	3012.5 781.2	17423.6 17465.2	0.89	3122.8 306243.5	1.060 0.010	NG
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4441.6 106359.9	2533.7 498.8	16925.1 17465.2	0.88	3094.1 303431.9	0.949 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4324.7 106359.9	2538.1 499.4	16925.1 17465.2	0.88	3109.0 304892.3	0.944 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	3554.6 141178.2	3087.9 787.6	17423.6 17423.6	0.90	3197.1 313532.9	1.048 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	5383.5 116378.0	2705.9 218.1	17091.3 16343.5	0.88	2959.8 290252.8	1.071 0.009	NG
3F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5464.6 172042.3	3124.4 1509.5	19416.5 19324.5	0.87	3308.4 324439.7	1.040 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4989.9 111825.9	2236.3 -72.0	18588.3 19324.5	0.90	3373.0 330775.7	0.837 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4869.1 111825.9	2236.0 -76.5	18588.3 19324.5	0.90	3388.5 332296.7	0.831 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3290.8 172042.3	3283.3 1410.9	19416.5 19278.5	0.90	3556.2 348742.4	0.987 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	6874.6 159044.6	2674.0 693.8	19278.5 18036.1	0.87	3081.8 302222.6	1.038 0.009	NG
2F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	6728.0 172042.3	3040.9 1323.6	19416.5 19324.5	0.86	3107.8 304769.2	1.083 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5541.3 111825.9	2437.2 276.1	18588.3 19324.5	0.88	3297.4 323361.0	0.906 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5418.6 111825.9	2437.1 276.9	18588.3 19324.5	0.88	3314.9 325078.3	0.899 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3036.0 172042.3	3428.2 1120.8	19416.5 19278.5	0.91	3577.2 350800.7	1.018 0.010	NG
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	8379.5 159044.6	2666.0 661.4	19278.5 18036.1	0.86	2782.9 272909.2	1.117 0.010	NG
1F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	8036.5 139006.5	2782.3 1459.8	19028.9 18977.7	0.82	2856.2 280100.0	1.076 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	6109.0 113469.0	2968.5 1.0	18619.3 18977.7	0.88	3211.2 314915.6	1.078 0.009	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	5977.0 113469.0	2990.2 -0.4	18619.3 18977.7	0.89	3232.0 316952.9	1.077 0.009	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	2795.6 139006.5	3460.4 1007.1	19028.9 18977.7	0.91	3595.4 352591.1	1.015 0.010	NG
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	9896.3 135367.2	2301.8 728.0	18977.7 18312.2	0.82	2422.3 237548.1	1.093 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	8.8 31364.6	70.5 289.5	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.5	0.246 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	239.4 40300.1	370.4 564.4	7780.8 7754.2	0.94	1170.1 114750.6	0.485 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	206.4 40300.1	415.0 617.9	7780.8 7780.8	0.94	1170.5 114783.3	0.525 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	168.5 39245.0	406.7 688.7	7754.2 7754.2	0.95	1170.8 114814.7	0.581 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	264.6 38230.8	357.9 642.6	7727.7 7727.7	0.94	1169.8 114722.5	0.551 0.006	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	220.9 31364.6	89.0 364.6	7515.2 7701.1	0.95	1170.3 114769.5	0.327 0.003	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	436.3 39311.2	713.6 926.5	7755.9 7675.3	0.91	1167.1 114455.9	0.782 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	447.8 39311.2	1027.8 1060.9	7755.9 7729.0	0.89	1166.9 114433.3	0.878 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	403.6 38282.0	711.9 901.8	7729.0 7675.3	0.91	1167.7 114516.6	0.759 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	434.2 37292.7	513.4 773.4	7702.2 7648.4	0.91	1167.2 114459.8	0.665 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	551.5 27903.3	193.4 480.9	7379.5 7567.7	0.90	1164.6 114203.8	0.452 0.004	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	544.0 50736.0	585.3 1269.5	10228.3 10012.2	0.92	1503.9 147481.0	0.840 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	696.5 50736.0	985.5 1450.2	10228.3 10084.3	0.90	1500.7 147172.6	0.948 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	750.3 50736.0	594.4 1284.6	10228.3 10048.2	0.91	1499.4 147045.8	0.862 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	612.2 50736.0	298.0 978.5	10228.3 9940.2	0.93	1502.6 147352.5	0.671 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	946.7 37689.7	-77.2 564.0	9796.1 9868.1	0.93	1493.9 146502.5	0.454 0.004	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	668.0 50736.0	590.1 1365.2	10228.3 10012.2	0.92	1501.4 147236.1	0.908 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	954.4 50736.0	993.5 1453.0	10228.3 10048.2	0.88	1493.7 146478.5	0.963 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1099.0 50736.0	605.3 1365.4	10228.3 10012.2	0.89	1488.7 145994.6	0.937 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	788.8 50736.0	324.6 1174.3	10228.3 9940.2	0.92	1498.5 146949.1	0.807 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1338.5 36012.8	-34.8 827.2	9724.1 9796.1	0.91	1479.0 145042.9	0.654 0.006	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	791.6 50736.0	785.7 1337.9	10228.3 10012.2	0.90	1498.4 146941.9	0.891 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1209.7 50736.0	1067.7 1439.5	10228.3 10048.2	0.87	1484.5 145577.9	0.966 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1441.5 50736.0	793.8 1333.7	10228.3 10012.2	0.87	1474.3 144576.1	0.931 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	953.2 50736.0	542.4 1114.4	10228.3 9940.2	0.90	1493.7 146482.1	0.772 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1717.1 36012.8	176.8 745.7	9724.1 9796.1	0.86	1459.8 143156.9	0.625 0.005	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	926.3 50736.0	894.9 1133.6	10228.3 10012.2	0.88	1494.5 146564.7	0.765 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1468.8 50736.0	1170.7 1357.8	10228.3 10048.2	0.84	1472.9 144446.6	0.926 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1780.4 50736.0	900.4 1137.3	10228.3 10012.2	0.83	1456.1 142795.6	0.828 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1104.9 50736.0	656.5 890.1	10228.3 9940.2	0.87	1488.5 145973.2	0.637 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2080.0 36012.8	296.7 529.1	9724.1 9796.1	0.81	1436.9 140910.4	0.516 0.004	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1067.1 50736.0	1176.4 1020.6	10228.3 10012.2	0.86	1489.9 146107.2	0.795 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1729.5 50736.0	1373.0 1245.9	10228.3 10084.3	0.82	1459.1 143087.2	0.948 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2115.6 50736.0	1176.4 1026.5	10228.3 10012.2	0.81	1434.4 140666.6	0.869 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1244.8 50736.0	919.9 775.0	10228.3 9940.2	0.86	1483.0 145437.3	0.660 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2428.6 36012.8	546.2 408.5	9724.1 9868.1	0.77	1410.8 138348.3	0.550 0.004	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1207.4 50107.7	1338.4 732.6	10211.5 10066.5	0.88	1484.6 145586.8	0.920 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1988.1 50107.7	1397.9 1048.3	10211.5 10139.0	0.83	1443.1 141519.8	0.993 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 558	2445.0 48795.9	1294.8 747.2	10175.2 10066.5	0.82	1409.4 138217.9	0.987 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 572	1370.1 47534.9	1166.6 499.7	10139.0 9994.0	0.88	1477.6 144903.1	0.837 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2760.4 34018.7	837.8 144.6	9631.6 9704.0	0.83	1382.1 135541.6	0.790 0.006	OK
3F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	1380.2 71082.5	1442.8 600.6	11989.3 11953.0	0.90	1930.4 189312.4	0.791 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2257.0 72968.2	1667.1 1042.6	12025.5 11989.3	0.86	1877.7 184137.2	0.940 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	2768.6 69269.0	1441.5 657.8	11953.0 11953.0	0.85	1835.1 179965.6	0.886 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	1466.0 64226.2	1202.8 281.1	11844.4 11916.8	0.91	1926.4 188916.1	0.693 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3074.4 44765.4	832.3 -123.8	11264.9 11337.3	0.89	1805.6 177066.4	0.678 0.005	OK
2F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1554.0 69269.0	1491.9 502.5	11953.0 11916.8	0.90	1922.0 188484.7	0.830 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2530.8 72968.2	1715.9 762.4	12025.5 11953.0	0.87	1856.0 182010.6	0.996 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	3089.1 67524.0	1495.2 511.6	11916.8 11916.8	0.86	1804.1 176918.9	0.943 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	1547.0 62667.2	1192.7 265.3	11808.2 11844.4	0.90	1922.4 188520.0	0.694 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3373.0 41286.1	817.0 -91.5	11120.0 11264.9	0.87	1773.7 173942.2	0.699 0.005	OK
1F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	1677.3 58956.8	1792.9 441.6	11716.3 11676.0	0.89	1915.4 187838.1	0.985 0.010	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	2792.6 60541.8	1755.7 736.4	11756.6 11716.3	0.85	1832.9 179748.6	1.034 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 601	3412.1 57433.2	1658.5 459.6	11676.0 11676.0	0.84	1769.3 173512.0	1.051 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	609 601	1637.4 55967.9	1768.1 239.8	11635.7 11676.0	0.90	1917.6 188052.6	0.979 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	3671.7 47118.2	1463.8 -120.9	11353.6 11353.6	0.87	1738.9 170527.9	1.029 0.009	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	159.9 34543.3	-184.9 -291.5	7621.5 7621.5	0.94	1170.8 114821.0	0.257 0.003	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	316.1 40300.1	75.2 99.7	7674.6 7780.8	0.92	1169.2 114656.2	0.120 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	8.8 37255.5	33.6 28.5	7515.2 7701.1	0.99	1171.4 114877.5	0.029 0.000	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	171.8 23485.7	-168.2 -177.2	7325.7 7164.4	0.92	1170.8 114812.3	0.164 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	417.6 35425.8	-34.8 -25.2	7433.3 7648.4	0.91	1167.5 114491.3	0.083 0.000	OK
9F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	315.7 82362.0	48.8 96.6	14617.0 14946.0	0.95	2737.6 268471.0	0.055 0.000	OK
8F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	206.3 75421.4	64.3 88.2	14288.1 14781.5	0.95	2738.5 268552.6	0.045 0.000	OK
7F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	96.4 69322.5	70.1 123.5	14617.0 14617.0	0.97	2739.0 268600.2	0.050 0.000	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	321.7 40300.1	-329.1 -486.8	7780.8 7780.8	0.93	1169.1 114648.4	0.429 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	543.5 40300.1	234.1 309.1	7780.8 7780.8	0.90	1164.8 114223.1	0.310 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	239.4 39245.0	191.1 227.0	7780.8 7754.2	0.93	1170.1 114750.6	0.212 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	660.5 39311.2	-217.9 -255.3	7729.0 7755.9	0.88	1161.6 113911.0	0.280 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	953.0 39311.2	59.0 100.8	7755.9 7755.9	0.88	1150.9 112865.5	0.200 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	436.3 36341.3	115.4 115.7	7755.9 7675.3	0.89	1167.1 114455.9	0.146 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1060.3 107268.2	-331.7 -424.2	15274.9 15398.3	0.91	2722.7 267006.7	0.212 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1391.3 116034.5	190.2 265.8	15357.1 15521.6	0.91	2710.9 265846.8	0.180 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	544.0 43488.4	191.0 204.4	10228.3 10012.2	0.89	1503.9 147481.0	0.177 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1459.5 101964.5	-285.3 -307.0	15110.4 15316.0	0.88	2708.1 265569.1	0.197 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1823.4 116034.5	202.2 230.8	15192.7 15521.6	0.88	2690.6 263861.6	0.196 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	668.0 43488.4	180.8 171.1	10228.3 10012.2	0.88	1501.4 147236.1	0.174 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1847.9 97044.7	-248.9 -289.2	15110.4 15233.8	0.87	2689.3 263733.3	0.216 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2266.7 112996.6	208.1 268.3	15274.9 15480.5	0.87	2664.2 261270.8	0.236 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	791.6 43488.4	183.7 185.7	10228.3 10012.2	0.87	1498.4 146941.9	0.188 0.001	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2410.9 123455.2	-216.8 -238.2	17196.3 17196.3	0.87	3296.2 323249.5	0.202 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	2904.6 146642.6	311.3 375.7	17278.8 17485.3	0.87	3258.1 319512.6	0.267 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	926.3 43488.4	204.4 215.1	10228.3 10012.2	0.86	1494.5 146564.7	0.217 0.001	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2960.5 117837.3	-202.1 -201.4	17113.7 17113.7	0.84	3253.4 319045.3	0.225 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3552.0 142948.5	336.6 374.8	17278.8 17444.0	0.85	3197.4 313559.9	0.302 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1067.1 43488.4	198.3 211.8	10228.3 10012.2	0.85	1489.9 146107.2	0.229 0.001	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	3496.4 111199.9	-109.7 -141.6	17340.5 17008.2	0.84	3203.1 314117.8	0.242 0.000	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	4213.5 144826.6	300.7 419.5	17423.6 17465.2	0.85	3122.8 306243.5	0.351 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1207.4 45155.2	197.1 220.2	10211.5 10066.5	0.85	1484.6 145586.8	0.247 0.002	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4627.5 122116.7	-125.4 -133.5	19370.5 18772.3	0.81	3418.4 335226.6	0.277 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5464.6 163208.5	406.6 531.9	19416.5 19324.5	0.84	3308.4 324439.7	0.408 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	1380.2 69269.0	270.0 318.2	11989.3 11953.0	0.87	1930.4 189312.4	0.259 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5747.8 122116.7	-32.7 -77.9	19370.5 18772.3	0.85	3267.0 320384.3	0.325 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	6728.0 163208.5	341.5 483.1	19416.5 19324.5	0.83	3107.8 304769.2	0.461 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1554.0 67524.0	244.0 253.7	11953.0 11916.8	0.85	1922.0 188484.7	0.243 0.001	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	6875.2 119149.5	-49.4 -205.8	19028.9 18721.7	0.85	3081.7 302212.1	0.418 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	8036.5 135367.2	297.5 354.0	19028.9 18977.7	0.78	2856.2 280100.0	0.502 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	1677.3 57433.2	116.1 130.5	11716.3 11676.0	0.84	1915.4 187838.1	0.201 0.001	OK

Ｘ方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	449.1 40300.1	-319.8 -467.3	7780.8 7780.8	0.91	1166.9 114430.8	0.425 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	716.5 40300.1	168.2 243.4	7780.8 7780.8	0.89	1159.8 113740.2	0.280 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	206.4 40300.1	113.2 129.3	7780.8 7780.8	0.93	1170.5 114783.3	0.130 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	812.2 39311.2	-186.4 -225.3	7729.0 7755.9	0.87	1156.5 113416.2	0.276 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1243.0 39311.2	38.2 67.2	7755.9 7755.9	0.86	1136.5 111454.5	0.211 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	447.8 38282.0	74.4 72.2	7755.9 7729.0	0.89	1166.9 114433.3	0.115 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1200.2 107268.2	-314.2 -415.2	15274.9 15398.3	0.91	2718.1 266554.9	0.218 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1770.4 116034.5	109.5 163.6	15357.1 15521.6	0.90	2693.4 264134.1	0.170 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	696.5 45721.4	110.1 94.8	10228.3 10084.3	0.89	1500.7 147172.6	0.135 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1594.1 101964.5	-279.4 -313.0	15110.4 15316.0	0.88	2702.1 264981.9	0.208 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2292.1 116034.5	108.9 128.2	15192.7 15521.6	0.87	2662.5 261105.0	0.192 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	954.4 44583.9	105.5 84.5	10228.3 10048.2	0.87	1493.7 146478.5	0.157 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1981.5 97044.7	-251.5 -310.8	15028.2 15233.8	0.87	2681.9 263001.8	0.233 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2822.8 112996.6	110.4 148.1	15110.4 15480.5	0.86	2623.0 257225.6	0.235 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1209.7 44583.9	100.5 84.3	10228.3 10048.2	0.85	1484.5 145577.9	0.178 0.001	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2364.7 123455.2	-259.2 -322.0	16866.0 17196.3	0.88	3299.4 323563.8	0.225 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3355.7 146642.6	154.4 199.0	17031.1 17485.3	0.87	3217.1 315490.7	0.249 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1468.8 44583.9	106.1 102.1	10228.3 10048.2	0.82	1472.9 144446.6	0.206 0.001	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2743.2 117837.3	-243.6 -287.7	16866.0 17113.7	0.86	3271.4 320810.7	0.238 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3893.8 142948.5	161.7 196.0	16948.6 17444.0	0.85	3160.5 309935.5	0.280 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1729.5 45721.4	92.3 101.8	10228.3 10084.3	0.81	1459.1 143087.2	0.229 0.001	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3114.0 111199.9	-203.1 -261.5	16758.9 17008.2	0.85	3239.8 317717.8	0.254 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4441.6 144826.6	185.0 224.7	16925.1 17465.2	0.84	3094.1 303431.9	0.320 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1988.1 47534.9	74.6 109.0	10211.5 10139.0	0.83	1443.1 141519.8	0.259 0.001	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3479.8 122116.7	-212.4 -268.9	18404.2 18772.3	0.85	3539.5 347108.0	0.253 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4989.9 163208.5	215.9 254.1	18588.3 19324.5	0.84	3373.0 330775.7	0.328 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2257.0 71082.5	117.6 152.3	12025.5 11989.3	0.84	1877.7 184137.2	0.256 0.001	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3840.5 122116.7	-171.6 -229.2	18404.2 18772.3	0.84	3505.1 343736.5	0.263 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5541.3 163208.5	227.3 261.0	18588.3 19324.5	0.83	3297.4 323361.0	0.359 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2530.8 69269.0	115.0 127.8	12025.5 11953.0	0.82	1856.0 182010.6	0.267 0.001	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4199.3 119149.5	-154.9 -258.8	18517.0 18721.7	0.85	3467.6 340052.8	0.288 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	6109.0 135367.2	189.4 229.7	18619.3 18977.7	0.81	3211.2 314915.6	0.381 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	2792.6 58956.8	55.6 89.8	11756.6 11716.3	0.82	1832.9 179748.6	0.278 0.000	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	299.0 34543.3	-152.2 -382.6	7621.5 7621.5	0.93	1169.4 114679.5	0.347 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	438.5 40300.1	-472.6 -677.4	7780.8 7780.8	0.91	1167.1 114451.6	0.589 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	370.8 40300.1	-523.1 -739.7	7780.8 7780.8	0.92	1168.3 114573.1	0.633 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	452.2 40300.1	-530.0 -760.5	7780.8 7780.8	0.91	1166.8 114424.7	0.656 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	320.7 40300.1	-436.8 -622.6	7780.8 7780.8	0.92	1169.1 114649.8	0.536 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	160.3 34543.3	-62.8 -211.5	7621.5 7621.5	0.96	1170.8 114820.7	0.194 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	714.2 26688.8	-256.7 -601.6	7325.7 7164.4	0.88	1159.9 113747.5	0.566 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	799.5 38282.0	-624.6 -947.6	7729.0 7755.9	0.88	1157.0 113461.3	0.831 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	727.8 38282.0	-632.3 -964.9	7729.0 7755.9	0.89	1159.5 113704.1	0.838 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	818.2 38282.0	-629.3 -956.6	7729.0 7755.9	0.88	1156.3 113394.5	0.839 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	660.8 38282.0	-619.6 -933.8	7729.0 7755.9	0.89	1161.6 113910.2	0.808 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	172.8 26688.8	-249.9 -593.8	7325.7 7164.4	0.94	1170.8 114811.5	0.505 0.005	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1312.8 63934.5	358.1 -1070.2	14452.6 13630.3	0.95	2714.0 266150.3	0.476 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1165.7 99459.0	-315.0 -1956.6	15274.9 15398.3	0.94	2719.3 266671.5	0.754 0.007	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1105.5 99459.0	-304.0 -1948.1	15274.9 15398.3	0.94	2721.3 266866.8	0.748 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1207.4 99459.0	-305.9 -1951.7	15274.9 15398.3	0.94	2717.8 266530.0	0.754 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1061.6 99459.0	-316.4 -1962.8	15274.9 15398.3	0.94	2722.7 267002.9	0.750 0.007	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1920.1 54885.1	284.7 -1646.5	14123.7 13301.3	0.92	2685.4 263344.4	0.719 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1545.0 90306.7	-338.2 -2176.7	15110.4 15316.0	0.92	2704.3 265202.0	0.850 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1492.5 90306.7	-372.6 -2186.2	15110.4 15316.0	0.92	2706.6 265429.8	0.849 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1600.2 90306.7	-372.6 -2183.9	15110.4 15316.0	0.92	2701.8 264954.0	0.854 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1462.8 90306.7	-335.6 -2174.8	15110.4 15316.0	0.93	2707.9 265555.5	0.845 0.008	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2532.1 63934.5	-281.5 -1480.5	14452.6 12972.4	0.88	2645.7 259450.1	0.691 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1929.6 90306.7	-837.0 -2098.0	15110.4 15233.8	0.90	2684.8 263292.1	0.830 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1879.1 86197.2	-714.2 -2070.9	15028.2 15233.8	0.90	2687.6 263567.2	0.821 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1987.2 86197.2	-714.3 -2071.1	15028.2 15233.8	0.90	2681.5 262969.6	0.827 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1852.9 90306.7	-838.2 -2100.6	15110.4 15233.8	0.90	2689.1 263707.0	0.827 0.008	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	3345.7 90973.8	-742.0 -1451.0	16618.3 14719.0	0.86	3218.1 315586.5	0.608 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2143.3 123455.2	-1335.5 -2093.1	17196.3 17196.3	0.89	3313.9 324985.0	0.687 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2270.4 103105.9	-1049.2 -1730.1	16866.0 17196.3	0.88	3305.8 324186.0	0.596 0.005	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2369.2 103105.9	-1049.2 -1729.9	16866.0 17196.3	0.88	3299.1 323533.5	0.600 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2417.5 123455.2	-1333.9 -2092.6	17196.3 17196.3	0.89	3295.8 323204.2	0.700 0.006	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	4166.8 87402.6	-1406.3 -926.5	16535.7 14388.8	0.82	3128.5 306801.8	0.647 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2370.2 117837.3	-2051.0 -1520.3	17113.7 17113.7	0.88	3299.1 323526.5	0.681 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2665.4 103105.9	-1909.3 -1358.0	16866.0 17113.7	0.86	3277.5 321409.8	0.658 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2746.0 103105.9	-1909.4 -1358.1	16866.0 17113.7	0.86	3271.1 320788.5	0.662 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2968.6 117837.3	-2059.1 -1521.9	17113.7 17113.7	0.86	3252.7 318976.7	0.712 0.006	OK
4F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	4994.6 111199.9	-2741.8 -181.4	17008.2 14349.3	0.89	3018.4 296001.6	1.101 0.009	NG
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	2604.8 134283.2	-3138.1 -754.3	17340.5 17008.2	0.91	3282.1 321864.7	1.018 0.010	NG
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3061.0 97581.8	-2588.5 -467.7	16758.9 17008.2	0.90	3244.6 318183.3	0.890 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3115.7 97581.8	-2588.4 -467.6	16758.9 17008.2	0.89	3239.7 317702.1	0.893 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	3506.0 134283.2	-3096.4 -751.2	17340.5 17008.2	0.90	3202.1 314022.2	1.052 0.010	NG
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	6436.2 151181.0	-2705.6 -653.8	19186.5 15827.5	0.87	3157.8 309674.8	1.073 0.009	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	2250.9 167538.1	-3322.1 -1360.9	19370.5 18772.3	0.92	3631.2 356100.9	0.956 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3459.1 102783.2	-2262.6 127.2	18404.2 18772.3	0.91	3541.4 347291.5	0.766 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3481.7 102783.2	-2262.5 127.1	18404.2 18772.3	0.91	3539.3 347091.3	0.768 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4637.7 167538.1	-3220.1 -1418.8	19370.5 18772.3	0.88	3417.1 335106.6	1.035 0.010	NG
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	7882.2 151181.0	-2725.4 -621.5	19186.5 15827.5	0.86	2888.2 283235.9	1.167 0.010	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1905.8 167538.1	-3432.0 -1088.4	19370.5 18772.3	0.93	3649.9 357932.9	0.975 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3857.6 102783.2	-2356.0 -259.5	18404.2 18772.3	0.89	3503.4 343568.5	0.800 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3842.1 102783.2	-2356.7 -259.7	18404.2 18772.3	0.89	3505.0 343721.1	0.800 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5758.2 167538.1	-3188.0 -1219.4	19370.5 18772.3	0.87	3265.5 320232.2	1.085 0.010	NG
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	9321.6 131869.0	-2352.9 -663.3	18926.5 17493.2	0.83	2565.8 251616.4	1.101 0.009	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	1540.2 139006.5	-3449.9 -1008.1	19028.9 18721.7	0.93	3666.3 359541.3	0.962 0.010	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4247.1 108185.3	-3098.5 -77.8	18517.0 18721.7	0.90	3462.3 339537.4	1.013 0.009	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4201.1 108185.3	-3099.1 -77.0	18517.0 18721.7	0.90	3467.4 340033.3	1.011 0.009	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	6885.6 139006.5	-2987.5 -1299.5	19028.9 18721.7	0.84	3079.8 302028.9	1.082 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	428.0 36317.0	-184.6 -435.5	7674.6 7780.8	0.92	1167.3 114471.8	0.403 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	725.2 40300.1	-504.2 -697.4	7780.8 7780.8	0.88	1159.5 113712.5	0.629 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	639.0 40300.1	-543.1 -730.7	7780.8 7780.8	0.89	1162.2 113973.1	0.646 0.006	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	702.0 40300.1	-548.9 -759.6	7780.8 7780.8	0.89	1160.3 113785.7	0.675 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	544.4 40300.1	-441.7 -613.7	7780.8 7780.8	0.90	1164.7 114220.9	0.548 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	319.7 36317.0	-53.8 -176.9	7674.6 7780.8	0.94	1169.1 114651.2	0.185 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	883.4 29202.7	-228.0 -570.5	7433.3 7648.4	0.88	1153.8 113148.7	0.560 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1259.4 39311.2	-596.5 -923.6	7755.9 7755.9	0.85	1135.6 111363.4	0.857 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1162.6 39311.2	-606.1 -946.7	7755.9 7755.9	0.86	1140.9 111883.1	0.865 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1170.7 39311.2	−603.3 −938.9	7755.9 7755.9	0.86	1140.5 111841.0	0.860 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	951.5 39311.2	−594.4 −917.9	7755.9 7755.9	0.87	1151.0 112871.7	0.823 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	422.9 29202.7	−219.7 −563.8	7433.3 7648.4	0.92	1167.4 114481.4	0.504 0.005	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1520.0 69322.5	364.9 −1107.2	14617.0 14946.0	0.95	2705.4 265311.4	0.497 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1794.0 104565.9	−314.6 −1987.2	15357.1 15521.6	0.92	2692.2 264013.6	0.799 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1691.4 104565.9	−303.3 −1976.3	15357.1 15521.6	0.93	2697.4 264525.0	0.790 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1634.7 104565.9	−302.7 −1979.8	15357.1 15521.6	0.93	2700.1 264794.2	0.788 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1390.0 104565.9	−308.0 −1990.3	15357.1 15521.6	0.93	2710.9 265852.3	0.778 0.007	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	322.5 69322.5	378.7 −1088.5	14617.0 14946.0	0.98	2737.6 268464.8	0.412 0.004	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2160.2 59151.1	296.8 −1655.8	14288.1 14781.5	0.92	2671.1 261944.4	0.729 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2328.4 94717.3	−338.9 −2174.4	15192.7 15521.6	0.91	2660.1 260865.4	0.893 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2215.3 94717.3	−368.1 −2184.7	15192.7 15521.6	0.91	2667.6 261599.9	0.890 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2095.6 94717.3	−365.6 −2185.2	15192.7 15521.6	0.91	2675.1 262337.5	0.883 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1821.8 94717.3	−327.7 −2181.5	15192.7 15521.6	0.92	2690.7 263870.2	0.867 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	215.0 59151.1	308.6 −1643.7	14288.1 14781.5	0.98	2738.4 268547.4	0.603 0.006	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	2809.0 69322.5	−251.6 −1498.8	14617.0 14617.0	0.88	2624.1 257337.0	0.695 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2867.7 99459.0	−803.3 −2099.9	15274.9 15480.5	0.88	2619.2 256860.6	0.884 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2746.2 90306.7	−682.1 −2077.9	15110.4 15480.5	0.88	2629.2 257835.6	0.874 0.008	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2567.7 90306.7	−682.4 −2080.4	15110.4 15480.5	0.89	2643.0 259191.2	0.864 0.008	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2264.2 99459.0	−805.7 −2110.5	15274.9 15480.5	0.90	2664.4 261286.5	0.855 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	106.7 69322.5	−234.0 −1484.5	14617.0 14617.0	0.98	2738.9 268597.2	0.538 0.006	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	3658.7 94768.3	−728.8 −1485.3	16700.8 16535.7	0.85	3186.2 312463.6	0.611 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	3218.4 129484.7	−1317.5 −2128.0	17278.8 17485.3	0.87	3230.2 316776.2	0.749 0.007	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3276.5 112594.2	−1033.7 −1763.2	17031.1 17485.3	0.86	3224.7 316238.9	0.657 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3045.0 112594.2	−1034.3 −1762.7	17031.1 17485.3	0.87	3246.0 318323.1	0.645 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2903.2 129484.7	−1316.2 −2125.6	17278.8 17444.0	0.88	3258.2 319523.8	0.733 0.007	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	4517.5 94768.3	−1375.6 −944.7	16700.8 16370.5	0.82	3084.3 302463.9	0.625 0.005	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3567.5 129484.7	−2028.6 −1537.3	17278.8 17444.0	0.85	3195.8 313402.7	0.734 0.006	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3809.7 107693.5	−1879.8 −1373.0	16948.6 17444.0	0.84	3169.9 310857.3	0.707 0.006	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3531.6 107693.5	−1877.5 −1372.7	16948.6 17444.0	0.84	3199.5 313765.7	0.693 0.006	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	3551.3 129484.7	−2034.9 −1539.0	17278.8 17402.7	0.85	3197.5 313566.2	0.734 0.006	OK
4F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	5385.8 116378.0	−2706.0 −218.8	17091.3 16343.5	0.88	2959.4 290218.4	1.071 0.009	NG
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	3920.1 141178.2	−3048.9 −784.0	17423.6 17465.2	0.90	3157.5 309642.2	1.055 0.010	NG
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4350.3 106359.9	−2537.9 −500.0	16925.1 17465.2	0.88	3105.8 304575.1	0.945 0.008	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4031.8 106359.9	−2549.9 −501.6	16925.1 17465.2	0.88	3144.6 308378.0	0.931 0.008	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	4210.8 141178.2	−3014.1 −782.0	17423.6 17423.6	0.89	3123.1 306276.0	1.061 0.010	NG
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	6877.2 159044.6	−2675.0 −693.4	19278.5 18036.1	0.87	3081.4 302177.3	1.039 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3704.3 172042.3	-3262.2 -1450.9	19416.5 19324.5	0.89	3518.5 345049.2	0.998 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4898.8 111825.9	-2237.6 76.5	18588.3 19324.5	0.90	3384.7 331926.2	0.833 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4530.2 111825.9	-2236.4 89.0	18588.3 19324.5	0.90	3430.0 336364.7	0.813 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	5461.9 172042.3	-3127.0 -1507.5	19416.5 19278.5	0.87	3308.7 324476.5	1.041 0.010	NG
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	8381.5 159044.6	-2665.6 -660.5	19278.5 18036.1	0.86	2782.5 272867.2	1.117 0.010	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3492.4 172042.3	-3403.7 -1140.6	19416.5 19324.5	0.90	3538.4 346995.8	1.031 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5453.6 111825.9	-2437.5 -275.2	18588.3 19324.5	0.88	3309.9 324593.1	0.901 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5039.7 111825.9	-2436.7 -277.7	18588.3 19324.5	0.88	3366.5 330138.0	0.880 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	6725.0 172042.3	-3041.9 -1321.2	19416.5 19278.5	0.86	3108.3 304821.1	1.084 0.010	NG
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	9898.0 135367.2	-2301.0 -728.5	18977.7 18312.2	0.82	2421.9 237507.4	1.092 0.010	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	3284.9 139006.5	-3434.4 -1032.2	19028.9 18977.7	0.90	3556.7 348791.7	1.029 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	6023.1 113469.0	-2982.7 0.2	18619.3 18977.7	0.88	3224.8 316245.9	1.077 0.009	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	5575.1 113469.0	-3031.2 2.7	18619.3 18977.7	0.89	3292.5 322882.0	1.066 0.009	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	8024.3 139006.5	-2784.4 -1458.7	19028.9 18977.7	0.82	2858.8 280349.6	1.076 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	248.9 31364.6	-104.1 -431.2	7515.2 7701.1	0.94	1170.0 114740.4	0.384 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	189.8 40300.1	-396.7 -645.8	7780.8 7754.2	0.94	1170.6 114797.8	0.548 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	179.6 40300.1	-413.7 -595.2	7780.8 7780.8	0.94	1170.7 114806.1	0.505 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	290.5 39245.0	-383.8 -629.8	7754.2 7754.2	0.93	1169.5 114690.6	0.542 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	175.9 38230.8	-347.3 -596.7	7727.7 7727.7	0.95	1170.7 114809.1	0.507 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	24.6 31364.6	-62.1 -254.4	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.3	0.217 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	581.0 27903.3	-188.1 -461.0	7379.5 7567.7	0.90	1163.8 114129.6	0.440 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	444.6 39311.2	-715.2 -915.0	7755.9 7675.3	0.91	1167.0 114439.6	0.773 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	429.7 39311.2	-1027.3 -1063.9	7755.9 7729.0	0.90	1167.3 114468.5	0.879 0.009	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	456.9 38282.0	-707.8 -906.1	7729.0 7675.3	0.90	1166.7 114415.0	0.766 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	350.0 37292.7	-516.3 -787.4	7702.2 7648.4	0.92	1168.7 114606.2	0.670 0.007	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	978.4 37689.7	75.8 -571.1	9796.1 9868.1	0.93	1492.9 146402.8	0.461 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	809.1 50736.0	-594.5 -1280.1	10228.3 10012.2	0.91	1497.9 146896.2	0.863 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	687.3 50736.0	-985.4 -1450.5	10228.3 10084.3	0.90	1501.0 147193.4	0.947 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	530.1 50736.0	-583.5 -1277.2	10228.3 10048.2	0.93	1504.1 147505.4	0.845 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	538.4 50736.0	-297.5 -974.3	10228.3 9940.2	0.93	1504.0 147491.0	0.663 0.007	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1373.0 36012.8	35.6 -825.2	9724.1 9796.1	0.91	1477.5 144890.1	0.657 0.006	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1170.1 50736.0	-607.2 -1365.6	10228.3 10012.2	0.89	1486.0 145731.5	0.942 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	949.9 50736.0	-993.5 -1453.2	10228.3 10048.2	0.88	1493.8 146492.6	0.963 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	612.2 50736.0	-585.9 -1366.6	10228.3 10012.2	0.92	1502.6 147352.5	0.906 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	742.2 50736.0	-324.5 -1175.1	10228.3 9940.2	0.92	1499.7 147065.4	0.804 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1754.3 36012.8	-176.6 -746.7	9724.1 9796.1	0.86	1457.6 142946.4	0.630 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1520.8 50736.0	-794.5 -1331.7	10228.3 10012.2	0.86	1470.4 144193.0	0.936 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1205.9 50736.0	-1065.7 -1439.5	10228.3 10048.2	0.87	1484.6 145592.9	0.966 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	688.8 50736.0	-784.4 -1342.2	10228.3 10012.2	0.91	1500.9 147190.1	0.887 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	946.5 50736.0	-542.1 -1114.4	10228.3 9940.2	0.90	1493.9 146502.9	0.771 0.008	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2119.7 36012.8	-296.5 -529.3	9724.1 9796.1	0.81	1434.1 140638.3	0.520 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1860.4 50736.0	-900.3 -1136.8	10228.3 10012.2	0.83	1451.3 142321.2	0.834 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1459.3 50736.0	-1170.3 -1359.9	10228.3 10048.2	0.84	1473.4 144491.7	0.927 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	766.9 50736.0	-895.0 -1134.5	10228.3 10012.2	0.89	1499.0 147004.8	0.756 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1160.2 50736.0	-655.9 -890.4	10228.3 9940.2	0.87	1486.4 145769.1	0.641 0.006	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2470.8 36012.8	-545.8 -408.8	9724.1 9868.1	0.77	1407.3 138011.5	0.553 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2190.6 50736.0	-1174.5 -1026.8	10228.3 10012.2	0.81	1429.0 140140.7	0.874 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1708.4 50736.0	-1373.4 -1246.1	10228.3 10084.3	0.83	1460.3 143205.5	0.947 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	843.0 50736.0	-1175.5 -1020.4	10228.3 10012.2	0.88	1497.0 146805.0	0.781 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1380.3 50736.0	-920.9 -775.5	10228.3 9940.2	0.85	1477.1 144857.3	0.671 0.006	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2804.6 34018.7	-837.9 -145.0	9631.6 9704.0	0.83	1378.0 135140.4	0.794 0.006	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	2509.5 50107.7	-1291.2 -749.4	10211.5 10066.5	0.82	1404.1 137696.7	0.991 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1949.4 50107.7	-1403.3 -1047.4	10211.5 10139.0	0.83	1445.6 141768.1	0.993 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 558	912.6 48795.9	-1351.8 -732.6	10175.2 10066.5	0.89	1495.0 146605.7	0.907 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 572	1603.0 47534.9	-1160.3 -499.0	10139.0 9994.0	0.87	1466.1 143774.6	0.852 0.008	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3120.3 44765.4	-832.4 124.0	11264.9 11337.3	0.89	1800.9 176604.6	0.682 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	2798.0 71082.5	-1441.7 -661.3	11989.3 11953.0	0.86	1832.4 179699.9	0.888 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2185.9 72968.2	-1671.6 -1036.8	12025.5 11989.3	0.86	1882.9 184649.7	0.937 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	992.4 69269.0	-1442.9 -586.9	11953.0 11953.0	0.92	1945.7 190805.3	0.766 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	1858.0 64226.2	-1200.7 -287.7	11844.4 11916.8	0.89	1904.8 186801.7	0.721 0.006	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3420.4 41286.1	-817.8 91.6	11120.0 11264.9	0.87	1768.4 173419.6	0.704 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	3076.5 69269.0	-1492.9 -511.3	11953.0 11916.8	0.86	1805.4 177045.3	0.942 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2418.5 72968.2	-1720.1 -758.1	12025.5 11953.0	0.87	1865.2 182912.0	0.990 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	1069.0 67524.0	-1491.9 -503.7	11916.8 11916.8	0.92	1943.1 190548.8	0.797 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	2114.8 62667.2	-1206.2 -266.0	11808.2 11844.4	0.89	1888.0 185146.4	0.744 0.007	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	3719.8 47118.2	-1458.7 121.4	11353.6 11353.6	0.87	1733.0 169950.6	1.031 0.009	NG
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	3373.6 58956.8	-1665.5 -461.5	11716.3 11676.0	0.85	1773.6 173935.1	1.052 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	2647.8 60541.8	-1769.8 -731.5	11756.6 11716.3	0.85	1846.0 181027.1	1.030 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 601	1124.4 57433.2	-1813.8 -440.1	11676.0 11676.0	0.91	1941.0 190351.8	0.957 0.010	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	609 601	2329.4 55967.9	-1713.0 -229.4	11635.7 11676.0	0.88	1872.2 183598.6	1.006 0.009	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	299.0 34543.3	-175.4 -248.8	7621.5 7621.5	0.92	1169.4 114679.5	0.236 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	428.0 40300.1	198.1 251.6	7674.6 7780.8	0.91	1167.3 114471.8	0.253 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	248.9 37255.5	123.4 167.2	7515.2 7701.1	0.93	1170.0 114740.4	0.167 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	714.2 23485.7	-49.0 -64.3	7325.7 7164.4	0.85	1159.9 113747.5	0.148 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	883.4 35425.8	172.2 190.4	7433.3 7648.4	0.85	1153.8 113148.7	0.260 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	581.0 32877.7	139.5 138.5	7379.5 7567.7	0.87	1163.8 114129.6	0.184 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1312.8 44529.6	-123.8 -195.4	14452.6 13630.3	0.86	2714.0 266150.3	0.160 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1520.0 82362.0	241.6 252.8	14617.0 14946.0	0.87	2705.4 265311.4	0.186 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	978.4 39486.6	132.3 119.1	9796.1 9868.1	0.85	1492.9 146402.8	0.176 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1920.1 39173.4	-125.3 -147.7	14123.7 13301.3	0.80	2685.4 263344.4	0.189 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2160.2 75421.4	199.2 159.6	14288.1 14781.5	0.85	2671.1 261944.4	0.215 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1373.0 37689.7	117.0 106.0	9724.1 9796.1	0.82	1477.5 144890.1	0.207 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2532.1 34728.5	-110.1 -176.9	14452.6 12972.4	0.78	2645.7 259450.1	0.250 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	2809.0 69322.5	170.7 134.1	14617.0 14617.0	0.82	2624.1 257337.0	0.245 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1754.3 37689.7	100.3 82.8	9724.1 9796.1	0.80	1457.6 142946.4	0.236 0.001	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	3345.7 42378.0	-168.8 -225.2	16618.3 14719.0	0.75	3218.1 315586.5	0.282 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	3658.7 87402.6	118.3 67.1	16700.8 16535.7	0.84	3186.2 312463.6	0.252 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2119.7 37689.7	66.3 50.7	9724.1 9796.1	0.79	1434.1 140638.3	0.255 0.000	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	4166.8 38059.2	-156.1 -203.6	16535.7 14388.8	0.71	3128.5 306801.8	0.337 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	4517.5 80863.4	107.0 43.6	16700.8 16370.5	0.83	3084.3 302463.9	0.304 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2470.8 39486.6	55.1 40.4	9724.1 9868.1	0.78	1407.3 138011.5	0.285 0.000	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	4994.6 37587.9	-182.5 -253.9	17008.2 14349.3	0.69	3018.4 296001.6	0.408 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	5385.8 79862.0	21.4 -30.7	17091.3 16343.5	0.96	2959.4 290218.4	0.339 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2804.6 35566.8	14.6 0.9	9631.6 9704.0	0.85	1378.0 135140.4	0.300 0.000	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	6436.2 41277.9	-209.7 -230.0	19186.5 15827.5	0.62	3157.8 309674.8	0.453 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	6877.2 87702.3	-15.3 -39.4	19278.5 18036.1	0.81	3081.4 302177.3	0.391 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3120.3 46672.3	-8.7 -19.9	11264.9 11337.3	0.81	1800.9 176604.6	0.286 0.000	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	7882.2 41277.9	-266.5 -216.2	19186.5 15827.5	0.60	2888.2 283235.9	0.552 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	8381.5 87702.3	-109.3 -58.7	19278.5 18036.1	0.76	2782.5 272867.2	0.490 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3420.4 44765.4	-70.6 -44.9	11120.0 11264.9	0.77	1768.4 173419.6	0.338 0.000	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	9321.6 70861.6	-314.1 -113.0	18926.5 17493.2	0.75	2565.8 251616.4	0.607 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	9898.0 98667.7	-110.4 74.3	18977.7 18312.2	0.95	2421.9 237507.4	0.572 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	3719.8 47118.2	-87.8 15.1	11353.6 11353.6	0.88	1733.0 169950.6	0.371 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	438.5 40300.1	-302.6 -438.3	7780.8 7780.8	0.91	1167.1 114451.6	0.401 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	725.2 40300.1	178.1 253.7	7780.8 7780.8	0.89	1159.5 113712.5	0.289 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	189.8 39245.0	75.6 101.8	7780.8 7754.2	0.94	1170.6 114797.8	0.106 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	799.5 39311.2	-120.0 -167.6	7729.0 7755.9	0.88	1157.0 113461.3	0.232 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1259.4 39311.2	106.3 131.6	7755.9 7755.9	0.84	1135.6 111363.4	0.260 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	444.6 36341.3	81.3 85.0	7755.9 7675.3	0.89	1167.0 114439.6	0.123 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1165.7 107268.2	-249.9 -363.8	15274.9 15398.3	0.91	2719.3 266671.5	0.199 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1794.0 116034.5	158.9 207.4	15357.1 15521.6	0.89	2692.2 264013.6	0.185 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	809.1 43488.4	76.4 67.4	10228.3 10012.2	0.87	1497.9 146896.2	0.126 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1545.0 101964.5	-248.7 -302.9	15110.4 15316.0	0.89	2704.3 265202.0	0.202 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2328.4 116034.5	116.0 121.0	15192.7 15521.6	0.86	2660.1 260865.4	0.192 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1170.1 43488.4	61.6 51.8	10228.3 10012.2	0.85	1486.0 145731.5	0.152 0.000	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	1929.6 97044.7	-242.0 -332.6	15110.4 15233.8	0.88	2684.8 263292.1	0.236 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2867.7 112996.6	85.3 97.3	15274.9 15480.5	0.85	2619.2 256860.6	0.219 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1520.8 43488.4	48.1 37.5	10228.3 10012.2	0.83	1470.4 144193.0	0.179 0.000	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	2143.3 123455.2	-323.3 -407.9	17196.3 17196.3	0.88	3313.9 324985.0	0.233 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	3218.4 146642.6	28.9 26.6	17278.8 17485.3	0.86	3230.2 316776.2	0.194 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1860.4 43488.4	25.1 16.6	10228.3 10012.2	0.83	1451.3 142321.2	0.200 0.000	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	2370.2 117837.3	-339.4 -396.4	17113.7 17113.7	0.87	3299.1 323526.5	0.242 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3567.5 142948.5	9.5 -1.1	17278.8 17444.0	0.93	3195.8 313402.7	0.209 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2190.6 43488.4	21.6 10.9	10228.3 10012.2	0.83	1429.0 140140.7	0.231 0.000	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	2604.8 111199.9	-286.3 -426.7	17340.5 17008.2	0.87	3282.1 321864.7	0.266 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	3920.1 144826.6	-39.9 -58.0	17423.6 17465.2	0.86	3157.5 309642.2	0.240 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	2509.5 45155.2	-24.1 -20.1	10211.5 10066.5	0.78	1404.1 137696.7	0.263 0.000	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	2250.9 122116.7	-376.6 -460.2	19370.5 18772.3	0.88	3631.2 356100.9	0.231 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3704.3 163208.5	-107.8 -146.0	19416.5 19324.5	0.87	3518.5 345049.2	0.227 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	2798.0 69269.0	-60.7 -69.2	11989.3 11953.0	0.81	1832.4 179699.9	0.264 0.000	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1905.8 122116.7	-386.4 -414.8	19370.5 18772.3	0.88	3649.9 357932.9	0.202 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3492.4 163208.5	-141.5 -136.4	19416.5 19324.5	0.86	3538.4 346995.8	0.214 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	3076.5 67524.0	-73.8 -64.1	11953.0 11916.8	0.80	1805.4 177045.3	0.290 0.000	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	1540.2 119149.5	-336.8 -295.8	19028.9 18721.7	0.89	3666.3 359541.3	0.165 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	3284.9 135367.2	-43.1 48.6	19028.9 18977.7	0.99	3556.7 348791.7	0.186 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	3373.6 57433.2	-47.9 2.1	11716.3 11676.0	0.88	1773.6 173935.1	0.312 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	370.8 40300.1	-312.3 -455.0	7780.8 7780.8	0.92	1168.3 114573.1	0.408 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	639.0 40300.1	185.5 263.8	7780.8 7780.8	0.89	1162.2 113973.1	0.286 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	179.6 40300.1	120.8 141.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.7 114806.1	0.137 0.001	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	727.8 39311.2	-152.7 -195.9	7729.0 7755.9	0.88	1159.5 113704.1	0.244 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1162.6 39311.2	79.2 106.1	7755.9 7755.9	0.85	1140.9 111883.1	0.229 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	429.7 38282.0	99.5 95.6	7755.9 7729.0	0.90	1167.3 114468.5	0.133 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1105.5 107268.2	-281.4 -390.0	15274.9 15398.3	0.91	2721.3 266866.8	0.204 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1691.4 116034.5	150.1 200.3	15357.1 15521.6	0.89	2697.4 264525.0	0.177 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	687.3 45721.4	122.2 99.2	10228.3 10084.3	0.89	1501.0 147193.4	0.141 0.001	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1492.5 101964.5	-262.9 -307.9	15110.4 15316.0	0.89	2706.6 265429.8	0.200 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2215.3 116034.5	127.7 137.8	15192.7 15521.6	0.87	2667.6 261599.9	0.190 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	949.9 44583.9	112.5 87.0	10228.3 10048.2	0.87	1493.8 146492.6	0.161 0.001	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	1879.1 97044.7	-247.3 -322.8	15028.2 15233.8	0.88	2687.6 263567.2	0.230 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2746.2 112996.6	110.9 135.9	15110.4 15480.5	0.86	2629.2 257835.6	0.225 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1205.9 44583.9	100.7 79.6	10228.3 10048.2	0.85	1484.6 145592.9	0.179 0.001	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	2270.4 123455.2	-291.1 -373.2	16866.0 17196.3	0.88	3305.8 324186.0	0.234 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3276.5 146642.6	108.8 136.5	17031.1 17485.3	0.87	3224.7 316238.9	0.228 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1459.3 44583.9	92.5 84.6	10228.3 10048.2	0.83	1473.4 144491.7	0.198 0.001	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	2665.4 117837.3	-285.0 -348.3	16866.0 17113.7	0.86	3277.5 321409.8	0.249 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	3809.7 142948.5	100.5 117.7	16948.6 17444.0	0.85	3169.9 310857.3	0.255 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1708.4 45721.4	76.6 79.6	10228.3 10084.3	0.81	1460.3 143205.5	0.214 0.001	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	3061.0 111199.9	-278.4 -359.8	16758.9 17008.2	0.85	3244.6 318183.3	0.276 0.001	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	4350.3 144826.6	75.2 98.1	16925.1 17465.2	0.85	3105.8 304575.1	0.282 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1949.4 47534.9	47.1 70.8	10211.5 10139.0	0.83	1445.6 141768.1	0.233 0.000	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3459.1 122116.7	-305.7 -376.2	18404.2 18772.3	0.85	3541.4 347291.5	0.277 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4898.8 163208.5	66.1 92.9	18588.3 19324.5	0.85	3384.7 331926.2	0.286 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2185.9 71082.5	61.2 81.0	12025.5 11989.3	0.85	1882.9 184649.7	0.218 0.000	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3857.6 122116.7	-309.2 -348.7	18404.2 18772.3	0.83	3503.4 343568.5	0.291 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5453.6 163208.5	43.1 87.8	18588.3 19324.5	0.86	3309.9 324593.1	0.315 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2418.5 69269.0	44.9 58.1	12025.5 11953.0	0.83	1865.2 182912.0	0.228 0.000	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	4247.1 119149.5	-250.4 -291.3	18517.0 18721.7	0.82	3462.3 339537.4	0.297 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	6023.1 135367.2	79.8 158.9	18619.3 18977.7	0.84	3224.8 316245.9	0.361 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	2647.8 58956.8	11.4 61.6	11756.6 11716.3	0.87	1846.0 181027.1	0.255 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	118.3 34543.3	120.0 230.0	7621.5 7621.5	0.96	1171.1 114846.6	0.204 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	371.9 40300.1	725.2 876.5	7674.6 7780.8	0.91	1168.3 114571.2	0.737 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	247.7 37255.5	320.5 491.2	7515.2 7701.1	0.93	1170.0 114741.7	0.427 0.004	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	153.1 23485.7	444.0 457.7	7325.7 7164.4	0.92	1170.9 114825.7	0.383 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	611.4 35425.8	890.9 958.8	7433.3 7648.4	0.87	1163.0 114049.4	0.810 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	636.1 32877.7	617.2 615.6	7379.5 7567.7	0.86	1162.3 113981.1	0.549 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	159.8 44529.6	206.7 252.0	14452.6 13630.3	0.95	2738.7 268577.0	0.099 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	874.1 82362.0	965.5 1152.1	14617.0 14946.0	0.91	2728.0 267521.5	0.445 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1078.9 39486.6	454.9 415.8	9796.1 9868.1	0.84	1489.5 146065.7	0.371 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	149.3 39173.4	-158.7 630.7	14123.7 13301.3	0.98	2738.8 268581.6	0.237 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1153.6 75421.4	658.5 1353.1	14288.1 14781.5	0.91	2719.7 266711.7	0.536 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1546.7 37689.7	216.4 629.2	9724.1 9796.1	0.86	1469.0 144063.7	0.535 0.004	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	105.5 34728.5	-376.7 1384.3	14452.6 12972.4	0.98	2738.9 268597.5	0.505 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1383.2 69322.5	312.7 2174.9	14617.0 14617.0	0.92	2711.2 265879.0	0.839 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2084.4 37689.7	168.3 885.6	9724.1 9796.1	0.86	1436.6 140880.8	0.749 0.006	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	45.5 42378.0	-504.9 1722.0	16618.3 14719.0	0.99	3380.6 331524.3	0.507 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	1659.6 87402.6	227.8 2480.9	16700.8 16535.7	0.92	3340.6 327605.0	0.792 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2618.4 37689.7	169.1 912.0	9724.1 9796.1	0.84	1394.8 136786.7	0.817 0.007	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	1927.5 80863.4	657.8 2509.4	16700.8 16370.5	0.90	3326.7 326236.2	0.804 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3148.1 39486.6	319.5 898.2	9724.1 9868.1	0.81	1344.1 131806.4	0.847 0.007	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	2177.6 79862.0	1189.5 2031.7	17091.3 16343.5	0.87	3311.8 324774.3	0.670 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	3673.7 35566.8	435.8 738.1	9631.6 9704.0	0.74	1284.4 125961.4	0.788 0.006	OK
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2468.8 87702.3	1593.9 1503.9	19278.5 18036.1	0.84	3617.8 354787.6	0.508 0.004	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4199.3 46672.3	648.0 630.9	11264.9 11337.3	0.70	1670.2 163788.7	0.628 0.004	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2737.1 87702.3	2177.1 1099.7	19278.5 18036.1	0.87	3599.6 353003.9	0.679 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4721.3 44765.4	871.8 407.9	11120.0 11264.9	0.76	1593.1 156233.7	0.803 0.006	OK
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	2949.3 98667.7	3567.4 446.7	18977.7 18312.2	0.90	3583.9 351463.5	1.059 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	5233.1 47118.2	1519.4 156.5	11353.6 11353.6	0.82	1508.8 147966.6	1.172 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	324.2 40300.1	43.6 115.2	7780.8 7780.8	0.94	1169.1 114644.7	0.135 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	573.3 40300.1	915.8 1031.0	7780.8 7780.8	0.89	1164.0 114149.3	0.866 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	342.9 39245.0	458.8 639.8	7780.8 7754.2	0.92	1168.8 114617.2	0.551 0.006	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	505.0 39311.2	632.2 546.9	7729.0 7755.9	0.89	1165.7 114312.6	0.554 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	904.8 39311.2	1043.3 1070.0	7755.9 7755.9	0.85	1152.9 113063.7	0.912 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	834.3 36341.3	731.7 736.0	7755.9 7675.3	0.85	1155.7 113335.3	0.655 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	501.5 107268.2	808.1 991.8	15274.9 15398.3	0.94	2735.4 268254.1	0.374 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1387.5 116034.5	1662.8 1998.8	15357.1 15521.6	0.90	2711.0 265862.3	0.755 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1362.5 43488.4	596.5 552.8	10228.3 10012.2	0.83	1477.9 144937.1	0.475 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	355.2 101964.5	914.1 1490.3	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268433.2	0.543 0.006	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1965.2 116034.5	2215.0 2371.0	15192.7 15521.6	0.87	2682.8 263094.1	0.899 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1940.3 43488.4	381.4 781.5	10228.3 10012.2	0.84	1446.2 141826.0	0.651 0.006	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	54.5 97044.7	577.7 2560.6	15110.4 15233.8	0.99	2739.1 268609.2	0.925 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2662.7 112996.6	1724.1 2596.8	15274.9 15480.5	0.87	2635.8 258480.4	1.021 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2559.8 43488.4	345.6 1045.9	10228.3 10012.2	0.84	1399.9 137281.1	0.873 0.008	OK
6F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	3325.6 146642.6	1747.7 3159.5	17278.8 17485.3	0.88	3220.0 315777.3	1.037 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3198.4 43488.4	380.4 1059.8	10228.3 10012.2	0.82	1338.8 131286.9	0.938 0.008	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	4000.6 142948.5	1829.7 3074.8	17278.8 17444.0	0.87	3148.2 308734.9	1.042 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3838.4 43488.4	449.9 1018.2	10228.3 10012.2	0.79	1263.9 123944.6	0.965 0.008	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	4692.7 144826.6	2482.4 2902.0	17423.6 17465.2	0.83	3060.8 300166.6	1.008 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4480.4 45155.2	802.3 926.0	10211.5 10066.5	0.71	1175.1 115237.5	0.926 0.008	OK
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5133.8 163208.5	2894.2 2889.2	19416.5 19324.5	0.82	3354.0 328916.5	0.931 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	5337.8 69269.0	1107.9 1193.3	11989.3 11953.0	0.73	1490.5 146170.9	0.929 0.008	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5597.6 163208.5	3243.8 2448.7	19416.5 19324.5	0.84	3289.2 322560.3	1.051 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6198.0 67524.0	1249.0 843.1	11953.0 11916.8	0.75	1326.3 130069.0	1.043 0.010	NG
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	6114.6 135367.2	3202.3 2167.9	19028.9 18977.7	0.82	3210.4 314828.8	1.068 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	7066.9 57433.2	1174.6 742.7	11716.3 11676.0	0.71	1145.7 112353.2	1.093 0.010	NG

Y方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	316.9 40300.1	15.0 80.3	7780.8 7780.8	0.95	1169.2 114655.1	0.106 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	598.0 40300.1	903.7 1023.2	7780.8 7780.8	0.89	1163.3 114085.3	0.862 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	351.8 40300.1	494.2 660.2	7780.8 7780.8	0.92	1168.6 114603.4	0.567 0.006	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	494.8 39311.2	605.0 521.2	7729.0 7755.9	0.90	1165.9 114335.2	0.532 0.005	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	971.9 39311.2	1039.3 1069.3	7755.9 7755.9	0.84	1150.1 112784.6	0.916 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	905.9 38282.0	777.7 783.8	7755.9 7729.0	0.85	1152.9 113059.3	0.697 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	490.8 107268.2	744.0 913.3	15274.9 15398.3	0.94	2735.6 268269.2	0.347 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1505.3 116034.5	1605.5 1940.8	15357.1 15521.6	0.90	2706.1 265374.9	0.741 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1500.1 45721.4	635.7 598.4	10228.3 10084.3	0.82	1471.4 144295.0	0.508 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	346.6 101964.5	849.2 1423.9	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268441.7	0.520 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2135.0 116034.5	2239.5 2344.8	15192.7 15521.6	0.87	2672.7 262099.3	0.897 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2138.7 44583.9	389.9 797.7	10228.3 10048.2	0.84	1432.8 140506.7	0.678 0.006	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	28.2 97044.7	575.8 2547.8	15028.2 15233.8	0.99	2739.1 268612.3	0.923 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2920.2 112996.6	1752.3 2577.9	15110.4 15480.5	0.86	2614.8 256426.1	1.029 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2802.2 44583.9	352.0 1037.0	10228.3 10048.2	0.83	1378.3 135162.2	0.889 0.008	OK
6F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3717.6 146642.6	1780.4 3125.2	17031.1 17485.3	0.88	3179.9 311845.2	1.048 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	3483.9 44583.9	392.9 1054.5	10228.3 10048.2	0.81	1307.0 128176.2	0.959 0.008	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	4513.2 142948.5	1904.3 3031.0	16948.6 17444.0	0.86	3084.8 302519.2	1.058 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4168.1 45721.4	464.2 1006.3	10228.3 10084.3	0.78	1220.0 119641.2	0.985 0.008	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	5309.3 144826.6	2497.6 2829.6	16925.1 17465.2	0.82	2971.3 291383.2	1.026 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	4855.3 47534.9	814.6 913.0	10211.5 10139.0	0.70	1116.9 109531.9	0.949 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5903.1 163208.5	2883.5 2879.0	18588.3 19324.5	0.81	3243.5 318074.0	0.973 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	5759.8 71082.5	1107.7 1183.7	12025.5 11989.3	0.72	1413.0 138570.9	0.956 0.009	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	6499.7 163208.5	3108.1 2476.1	18588.3 19324.5	0.82	3147.1 308625.9	1.068 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	6667.8 69269.0	1183.9 851.9	12025.5 11953.0	0.73	1228.7 120496.0	1.047 0.010	NG
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	7102.2 135367.2	3071.5 2308.8	18619.3 18977.7	0.80	3040.4 298160.8	1.082 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	7586.7 58956.8	1064.4 818.9	11756.6 11716.3	0.68	1037.5 101748.4	1.073 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.6 40300.1	15.5 80.2	7780.8 7780.8	0.95	1169.1 114652.7	0.106 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	595.8 40300.1	916.3 1033.5	7780.8 7780.8	0.89	1163.4 114091.1	0.869 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	371.4 39245.0	486.7 673.2	7754.2 7754.2	0.92	1168.3 114572.0	0.579 0.006	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	497.7 39311.2	605.4 520.8	7729.0 7755.9	0.90	1165.8 114328.9	0.533 0.005	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	959.1 39311.2	1042.5 1071.6	7755.9 7755.9	0.85	1150.6 112839.7	0.917 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	881.1 36341.3	752.5 755.3	7729.0 7675.3	0.84	1153.9 113157.6	0.673 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	494.8 107268.2	747.9 913.6	15274.9 15398.3	0.94	2735.5 268263.5	0.347 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1487.7 116034.5	1612.2 1947.5	15357.1 15521.6	0.90	2706.8 265450.3	0.743 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1435.3 44583.9	625.6 578.8	10228.3 10048.2	0.83	1474.6 144605.3	0.497 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	352.7 101964.5	844.0 1415.0	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268435.7	0.517 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2108.1 116034.5	2238.9 2341.6	15192.7 15521.6	0.87	2674.3 262262.0	0.895 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2039.6 43488.4	388.2 792.8	10228.3 10012.2	0.84	1439.7 141181.8	0.666 0.006	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	36.3 97044.7	577.8 2543.6	15028.2 15233.8	0.99	2739.1 268611.6	0.920 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2883.3 112996.6	1752.5 2580.4	15110.4 15480.5	0.87	2617.9 256732.0	1.028 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2668.5 43488.4	347.0 1034.4	10228.3 10012.2	0.83	1390.4 136354.8	0.876 0.008	OK
6F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3671.2 146642.6	1779.7 3129.0	17031.1 17485.3	0.88	3184.9 312332.9	1.047 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3314.9 43488.4	384.1 1055.4	10228.3 10012.2	0.81	1326.1 130049.1	0.946 0.008	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	4457.3 142948.5	1899.1 3036.3	16948.6 17444.0	0.86	3092.1 303233.1	1.057 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3962.0 43488.4	452.9 1010.9	10228.3 10012.2	0.78	1247.9 122372.8	0.972 0.008	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	5243.3 144826.6	2498.8 2837.9	16925.1 17465.2	0.82	2981.4 292375.5	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 558	4609.4 45155.2	803.8 919.8	10175.2 10066.5	0.70	1155.6 113326.3	0.934 0.008	OK
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5826.7 163208.5	2887.1 2880.5	18588.3 19324.5	0.81	3255.1 319218.0	0.970 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	5471.9 69269.0	1106.8 1188.3	11953.0 11953.0	0.73	1466.5 143818.4	0.937 0.008	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	6412.1 163208.5	3121.9 2474.5	18588.3 19324.5	0.82	3161.8 310070.0	1.068 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	6335.7 67524.0	1228.9 842.4	11916.8 11916.8	0.74	1297.8 127271.2	1.044 0.010	NG
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	7001.9 135367.2	3084.7 2298.0	18619.3 18977.7	0.80	3058.8 299967.2	1.081 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 601	7199.3 57433.2	1146.5 761.4	11676.0 11676.0	0.71	1118.2 109653.1	1.088 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	322.7 40300.1	43.8 113.5	7780.8 7780.8	0.94	1169.1 114646.9	0.133 0.001	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	567.8 40300.1	928.4 1042.3	7780.8 7780.8	0.89	1164.1 114163.2	0.874 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	359.2 38230.8	452.5 657.1	7727.7 7727.7	0.92	1168.5 114591.7	0.566 0.006	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	501.2 39311.2	629.8 543.3	7729.0 7755.9	0.89	1165.8 114321.2	0.552 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	886.8 39311.2	1046.0 1072.3	7755.9 7755.9	0.85	1153.7 113135.3	0.912 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	795.4 35425.8	707.1 704.6	7702.2 7648.4	0.85	1157.1 113475.9	0.629 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	495.0 107268.2	810.2 981.2	15274.9 15398.3	0.94	2735.5 268263.3	0.370 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1363.2 116034.5	1652.1 1988.5	15357.1 15521.6	0.90	2712.0 265957.6	0.750 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1265.7 41415.1	564.5 521.9	10228.3 9940.2	0.83	1482.2 145351.8	0.448 0.004	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	349.0 101964.5	887.9 1454.8	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268439.4	0.531 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1935.5 116034.5	2201.1 2344.0	15192.7 15521.6	0.87	2684.5 263259.3	0.889 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1782.8 41415.1	380.6 753.7	10228.3 9940.2	0.84	1456.0 142781.9	0.620 0.005	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	47.6 97044.7	584.6 2546.3	15110.4 15233.8	0.99	2739.1 268610.2	0.921 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2620.6 112996.6	1723.9 2598.4	15274.9 15480.5	0.87	2639.0 258798.9	1.020 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2348.2 41415.1	341.7 1043.8	10228.3 9940.2	0.84	1417.1 138974.2	0.854 0.008	OK
6F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3269.8 142948.5	1747.6 3163.6	17278.8 17444.0	0.88	3225.4 316301.3	1.035 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2933.8 41415.1	371.9 1059.4	10228.3 9940.2	0.82	1365.7 133932.0	0.915 0.008	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	3929.9 139392.2	1823.4 3079.6	17278.8 17402.7	0.87	3156.4 309532.9	1.040 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3519.0 41415.1	440.4 1022.5	10228.3 9940.2	0.79	1302.9 127775.1	0.940 0.008	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	4605.1 141178.2	2482.1 2911.5	17423.6 17423.6	0.83	3072.7 301326.6	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 572	4104.5 42949.9	788.0 931.3	10139.0 9994.0	0.71	1228.8 120499.5	0.898 0.008	OK
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	5018.5 159044.6	2899.4 2891.8	19416.5 19278.5	0.82	3369.3 330411.2	0.926 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	4904.1 67524.0	1112.4 1201.0	11844.4 11916.8	0.74	1564.0 153377.9	0.903 0.008	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	5449.9 159044.6	3259.9 2445.1	19416.5 19278.5	0.84	3310.5 324644.5	1.048 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	5705.4 64226.2	1300.4 827.3	11808.2 11844.4	0.76	1423.3 139582.8	1.033 0.009	NG
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	5930.3 135367.2	3226.6 2153.5	19028.9 18977.7	0.83	3239.3 317663.4	1.066 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	609 601	6511.2 57433.2	1289.8 676.1	11635.7 11676.0	0.74	1261.3 123691.6	1.111 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	121.1 34543.3	115.7 222.6	7621.5 7621.5	0.96	1171.1 114845.1	0.198 0.002	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	367.8 40300.1	720.0 870.6	7674.6 7780.8	0.91	1168.4 114577.9	0.733 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	239.5 37255.5	321.7 490.8	7515.2 7701.1	0.93	1170.1 114750.5	0.426 0.004	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	159.2 23485.7	438.4 448.8	7325.7 7164.4	0.92	1170.9 114821.5	0.377 0.004	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	603.0 35425.8	884.2 949.4	7433.3 7648.4	0.87	1163.2 114071.9	0.802 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	619.4 32877.7	613.6 609.5	7379.5 7567.7	0.86	1162.8 114027.6	0.545 0.005	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	169.9 44529.6	204.3 234.0	14452.6 13630.3	0.94	2738.7 268572.2	0.093 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	862.0 82362.0	946.4 1122.3	14617.0 14946.0	0.91	2728.3 267551.5	0.434 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1047.9 39486.6	445.9 404.3	9796.1 9868.1	0.84	1490.6 146173.2	0.363 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	162.4 39173.4	-152.4 596.4	14123.7 13301.3	0.98	2738.7 268575.8	0.226 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1139.4 75421.4	671.1 1311.2	14288.1 14781.5	0.91	2720.2 266757.9	0.521 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1499.9 37689.7	227.0 612.3	9724.1 9796.1	0.86	1471.4 144296.1	0.519 0.004	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	111.5 34728.5	-366.6 1339.3	14452.6 12972.4	0.98	2738.9 268595.7	0.489 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1367.8 69322.5	326.5 2144.6	14617.0 14617.0	0.92	2711.8 265939.9	0.828 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2033.0 37689.7	174.4 875.4	9724.1 9796.1	0.86	1440.1 141225.8	0.737 0.006	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	25.5 42378.0	-492.3 1714.8	16618.3 14719.0	0.99	3380.6 331526.4	0.505 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	1648.6 87402.6	239.4 2468.7	16700.8 16535.7	0.92	3341.2 327656.8	0.788 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2572.0 37689.7	172.4 906.5	9724.1 9796.1	0.84	1398.8 137179.5	0.809 0.007	OK
5F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	1924.8 80863.4	661.9 2498.4	16700.8 16370.5	0.90	3326.8 326251.2	0.801 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3110.9 39486.6	321.1 895.1	9724.1 9868.1	0.81	1347.9 132186.4	0.841 0.007	OK
4F	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	2186.4 79862.0	1184.8 2028.7	17091.3 16343.5	0.87	3311.2 324719.5	0.670 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	3648.6 35566.8	434.0 737.0	9631.6 9704.0	0.75	1287.5 126261.0	0.785 0.006	OK
3F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2500.2 87702.3	1601.4 1508.5	19278.5 18036.1	0.84	3615.8 354588.4	0.511 0.005	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4189.7 46672.3	650.9 632.7	11264.9 11337.3	0.70	1671.5 163919.4	0.629 0.004	OK
2F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2796.8 87702.3	2192.9 1090.5	19278.5 18036.1	0.87	3595.3 352582.6	0.686 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4731.1 44765.4	879.7 404.2	11120.0 11264.9	0.76	1591.6 156083.3	0.808 0.006	OK
1F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	3040.6 98667.7	3563.3 431.6	18977.7 18312.2	0.90	3576.8 350765.0	1.063 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	5266.5 47118.2	1513.5 149.1	11353.6 11353.6	0.82	1503.0 147397.4	1.173 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	118.3 34543.3	-1.0 -4.5	7621.5 7621.5	0.96	1171.1 114846.6	0.019 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	324.2 40300.1	21.2 22.0	7780.8 7780.8	0.91	1169.1 114644.7	0.059 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	316.9 40300.1	-0.2 -1.2	7780.8 7780.8	0.95	1169.2 114655.1	0.042 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	318.6 40300.1	-4.2 -4.1	7780.8 7780.8	0.91	1169.1 114652.7	0.044 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	322.7 40300.1	-21.0 -22.5	7780.8 7780.8	0.91	1169.1 114646.9	0.059 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	121.1 34543.3	4.8 7.9	7621.5 7621.5	0.95	1171.1 114845.1	0.022 0.000	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	153.1 26688.8	5.5 1.9	7325.7 7164.4	0.95	1170.9 114825.7	0.026 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	505.0 38282.0	16.3 13.4	7729.0 7755.9	0.90	1165.7 114312.6	0.078 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	494.8 38282.0	-1.8 -1.9	7729.0 7755.9	0.89	1165.9 114335.2	0.065 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	497.7 38282.0	-5.6 -5.7	7729.0 7755.9	0.89	1165.8 114328.9	0.069 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	501.2 38282.0	-19.9 -17.7	7729.0 7755.9	0.89	1165.8 114321.2	0.080 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	159.2 26688.8	-5.1 -3.1	7325.7 7164.4	0.94	1170.9 114821.5	0.026 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	159.8 63934.5	22.1 20.7	14452.6 13630.3	0.95	2738.7 268577.0	0.019 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	501.5 99459.0	39.4 33.5	15274.9 15398.3	0.93	2735.4 268254.1	0.046 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	490.8 99459.0	-2.4 -5.9	15274.9 15398.3	0.95	2735.6 268269.2	0.034 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	494.8 99459.0	-11.7 -13.5	15274.9 15398.3	0.93	2735.5 268263.5	0.037 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	495.0 99459.0	-45.4 -45.4	15274.9 15398.3	0.93	2735.5 268263.3	0.048 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	169.9 63934.5	-17.5 -22.7	14452.6 13630.3	0.95	2738.7 268572.2	0.020 0.000	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	149.3 54885.1	17.4 8.0	14123.7 13301.3	0.96	2738.8 268581.6	0.017 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	355.2 90306.7	31.2 17.2	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268433.2	0.034 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	346.6 90306.7	-9.1 -13.2	15110.4 15316.0	0.95	2737.3 268441.7	0.028 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	352.7 90306.7	-18.2 -20.6	15110.4 15316.0	0.94	2737.3 268435.7	0.030 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	349.0 90306.7	-50.9 -45.1	15110.4 15316.0	0.94	2737.3 268439.4	0.041 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	162.4 54885.1	-13.3 -24.3	14123.7 13301.3	0.96	2738.7 268575.8	0.021 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	105.5 63934.5	17.7 3.5	14452.6 12972.4	0.98	2738.9 268597.5	0.014 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	54.5 90306.7	21.0 7.5	15110.4 15233.8	0.98	2739.1 268609.2	0.011 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	28.2 86197.2	-23.2 -23.1	15028.2 15233.8	0.98	2739.1 268612.3	0.010 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	36.3 86197.2	-29.9 -28.7	15028.2 15233.8	0.98	2739.1 268611.6	0.013 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	47.6 90306.7	-72.2 -55.6	15110.4 15233.8	0.98	2739.1 268610.2	0.029 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	111.5 63934.5	-45.3 -42.8	14452.6 12972.4	0.96	2738.9 268595.7	0.024 0.000	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	45.5 90973.8	18.4 11.3	16618.3 14719.0	0.98	3380.6 331524.3	0.008 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	25.5 90973.8	-63.3 -66.9	16618.3 14719.0	0.98	3380.6 331526.4	0.021 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	371.9 36317.0	-163.5 -197.0	7674.6 7780.8	0.91	1168.3 114571.2	0.203 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	573.3 40300.1	-125.1 -116.5	7780.8 7780.8	0.88	1164.0 114149.3	0.170 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	598.0 40300.1	-12.5 -10.6	7780.8 7780.8	0.89	1163.3 114085.3	0.087 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	595.8 40300.1	21.9 19.7	7780.8 7780.8	0.88	1163.4 114091.1	0.093 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	567.8 40300.1	121.0 112.1	7780.8 7780.8	0.89	1164.1 114163.2	0.166 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	367.8 36317.0	157.5 190.4	7674.6 7780.8	0.91	1168.4 114577.9	0.197 0.002	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	611.4 29202.7	-115.6 -108.9	7433.3 7648.4	0.86	1163.0 114049.4	0.169 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	904.8 39311.2	-90.3 -79.9	7755.9 7755.9	0.86	1152.9 113063.7	0.184 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	971.9 39311.2	-10.2 -8.4	7755.9 7755.9	0.86	1150.1 112784.6	0.133 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	959.1 39311.2	17.3 14.5	7755.9 7755.9	0.86	1150.6 112839.7	0.137 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	886.8 39311.2	87.7 77.9	7755.9 7755.9	0.86	1153.7 113135.3	0.180 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	603.0 29202.7	111.6 105.7	7433.3 7648.4	0.86	1163.2 114071.9	0.165 0.001	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	874.1 69322.5	-238.6 -281.1	14617.0 14946.0	0.90	2728.0 267521.5	0.153 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1387.5 104565.9	-226.9 -213.0	15357.1 15521.6	0.89	2711.0 265862.3	0.165 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1505.3 104565.9	-29.2 -24.0	15357.1 15521.6	0.89	2706.1 265374.9	0.108 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1487.7 104565.9	47.0 42.9	15357.1 15521.6	0.89	2706.8 265450.3	0.112 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1363.2 104565.9	221.9 210.0	15357.1 15521.6	0.89	2712.0 265957.6	0.162 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	862.0 69322.5	229.4 272.3	14617.0 14946.0	0.90	2728.3 267551.5	0.149 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1153.6 59151.1	-204.4 -198.3	14288.1 14781.5	0.86	2719.7 266711.7	0.146 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1965.2 94717.3	-205.9 -151.9	15192.7 15521.6	0.87	2682.8 263094.1	0.197 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2135.0 94717.3	-25.0 -17.8	15192.7 15521.6	0.87	2672.7 262099.3	0.149 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2108.1 94717.3	46.3 37.1	15192.7 15521.6	0.87	2674.3 262262.0	0.154 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1935.5 94717.3	206.7 155.6	15192.7 15521.6	0.87	2684.5 263259.3	0.195 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1139.4 59151.1	195.7 196.5	14288.1 14781.5	0.86	2720.2 266757.9	0.143 0.001	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1383.2 69322.5	-221.7 -204.8	14617.0 14617.0	0.86	2711.2 265879.0	0.166 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2662.7 99459.0	-219.8 -118.4	15274.9 15480.5	0.87	2635.8 258480.4	0.246 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2920.2 90306.7	-14.3 -8.2	15110.4 15480.5	0.86	2614.8 256426.1	0.198 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2883.3 90306.7	43.2 29.7	15110.4 15480.5	0.85	2617.9 256732.0	0.205 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2620.6 99459.0	230.3 128.2	15274.9 15480.5	0.87	2639.0 258798.9	0.247 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1367.8 69322.5	221.0 212.2	14617.0 14617.0	0.86	2711.8 265939.9	0.165 0.001	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	1659.6 94768.3	-254.2 -286.8	16700.8 16535.7	0.88	3340.6 327605.0	0.176 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	3325.6 129484.7	-247.5 -171.6	17278.8 17485.3	0.86	3220.0 315777.3	0.257 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3717.6 112594.2	-9.7 -3.8	17031.1 17485.3	0.87	3179.9 311845.2	0.221 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	3671.2 112594.2	54.8 35.9	17031.1 17485.3	0.85	3184.9 312332.9	0.230 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	3269.8 129484.7	276.0 193.2	17278.8 17444.0	0.86	3225.4 316301.3	0.262 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	1648.6 94768.3	265.9 303.4	16700.8 16535.7	0.88	3341.2 327656.8	0.180 0.001	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	1927.5 94768.3	-198.4 -217.9	16700.8 16370.5	0.86	3326.7 326236.2	0.175 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	4000.6 129484.7	-188.5 -133.4	17278.8 17444.0	0.85	3148.2 308734.9	0.280 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	4513.2 107693.5	-8.5 -4.4	16948.6 17444.0	0.84	3084.8 302519.2	0.269 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	4457.3 107693.5	54.3 36.3	16948.6 17444.0	0.83	3092.1 303233.1	0.277 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	3929.9 129484.7	219.6 155.7	17278.8 17402.7	0.85	3156.4 309532.9	0.284 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	1924.8 94768.3	209.6 233.7	16700.8 16370.5	0.86	3326.8 326251.2	0.179 0.001	OK
4F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	2177.6 116378.0	-241.2 -216.1	17091.3 16343.5	0.87	3311.8 324774.3	0.197 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	4692.7 141178.2	-198.6 -139.2	17423.6 17465.2	0.84	3060.8 300166.6	0.321 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	5309.3 106359.9	3.2 -0.5	16925.1 17465.2	0.91	2971.3 291383.2	0.315 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	5243.3 106359.9	41.4 37.2	16925.1 17465.2	0.79	2981.4 292375.5	0.320 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	4605.1 141178.2	240.5 170.0	17423.6 17423.6	0.85	3072.7 301326.6	0.326 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	2186.4 116378.0	274.1 242.4	17091.3 16343.5	0.87	3311.2 324719.5	0.206 0.001	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2468.8 159044.6	-246.1 -294.9	19278.5 18036.1	0.89	3617.8 354787.6	0.209 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5133.8 172042.3	-195.4 -219.1	19416.5 19324.5	0.84	3354.0 328916.5	0.317 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5903.1 111825.9	5.4 5.4	18588.3 19324.5	0.77	3243.5 318074.0	0.319 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	5826.7 111825.9	38.3 33.3	18588.3 19324.5	0.79	3255.1 319218.0	0.322 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	5018.5 172042.3	245.5 271.9	19416.5 19278.5	0.84	3369.3 330411.2	0.324 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2500.2 159044.6	283.7 334.4	19278.5 18036.1	0.88	3615.8 354588.4	0.220 0.001	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2737.1 159044.6	-177.9 -209.5	19278.5 18036.1	0.88	3599.6 353003.9	0.202 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	5597.6 172042.3	-93.3 -153.7	19416.5 19324.5	0.86	3289.2 322560.3	0.326 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	6499.7 111825.9	13.3 11.5	18588.3 19324.5	0.78	3147.1 308625.9	0.353 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	6412.1 111825.9	22.0 32.0	18588.3 19324.5	0.80	3161.8 310070.0	0.352 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	5449.9 172042.3	142.6 216.3	19416.5 19278.5	0.85	3310.5 324644.5	0.334 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	2796.8 159044.6	230.0 261.2	19278.5 18036.1	0.88	3595.3 352582.6	0.218 0.001	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	2949.3 135367.2	-12.0 -104.6	18977.7 18312.2	0.92	3583.9 351463.5	0.188 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	6114.6 139006.5	4.7 -80.4	19028.9 18977.7	0.90	3210.4 314828.8	0.343 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	7102.2 113469.0	0.0 17.0	18619.3 18977.7	0.87	3040.4 298160.8	0.386 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	7001.9 113469.0	23.9 27.5	18619.3 18977.7	0.77	3058.8 299967.2	0.382 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	5930.3 139006.5	43.9 150.6	19028.9 18977.7	0.87	3239.3 317663.4	0.349 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	3040.6 135367.2	51.4 153.9	18977.7 18312.2	0.90	3576.8 350765.0	0.204 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	247.7 31364.6	-68.2 -101.5	7515.2 7701.1	0.93	1170.0 114741.7	0.114 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	342.9 40300.1	-75.4 -77.8	7780.8 7754.2	0.91	1168.8 114617.2	0.105 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	351.8 40300.1	-2.2 -1.5	7780.8 7780.8	0.92	1168.6 114603.4	0.047 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	371.4 39245.0	43.5 44.1	7754.2 7754.2	0.90	1168.3 114572.0	0.082 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	359.2 38230.8	52.3 61.9	7727.7 7727.7	0.91	1168.5 114591.7	0.095 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	239.5 31364.6	51.8 78.3	7515.2 7701.1	0.93	1170.1 114750.5	0.094 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	636.1 27903.3	-55.5 -39.7	7379.5 7567.7	0.87	1162.3 113981.1	0.128 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	834.3 39311.2	-73.6 -66.1	7755.9 7675.3	0.86	1155.7 113335.3	0.164 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	905.9 39311.2	-0.3 -0.1	7755.9 7729.0	0.89	1152.9 113059.3	0.117 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	881.1 38282.0	45.4 42.0	7729.0 7675.3	0.85	1153.9 113157.6	0.149 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	795.4 37292.7	52.0 44.7	7702.2 7648.4	0.86	1157.1 113475.9	0.143 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	619.4 27903.3	42.3 31.9	7379.5 7567.7	0.87	1162.8 114027.6	0.116 0.000	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1078.9 37689.7	-74.8 -79.9	9796.1 9868.1	0.84	1489.5 146065.7	0.156 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1362.5 50736.0	-91.0 -93.7	10228.3 10012.2	0.84	1477.9 144937.1	0.190 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1500.1 50736.0	0.9 2.1	10228.3 10084.3	0.88	1471.4 144295.0	0.150 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1435.3 50736.0	56.7 60.4	10228.3 10048.2	0.84	1474.6 144605.3	0.177 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1265.7 50736.0	68.0 72.7	10228.3 9940.2	0.85	1482.2 145351.8	0.169 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1047.9 37689.7	56.4 62.8	9796.1 9868.1	0.84	1490.6 146173.2	0.143 0.000	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1546.7 36012.8	-67.4 -63.1	9724.1 9796.1	0.80	1469.0 144063.7	0.196 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1940.3 50736.0	-81.6 -79.3	10228.3 10012.2	0.81	1446.2 141826.0	0.239 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2138.7 50736.0	6.2 8.6	10228.3 10048.2	0.82	1432.8 140506.7	0.218 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2039.6 50736.0	58.3 61.3	10228.3 10012.2	0.80	1439.7 141181.8	0.238 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1782.8 50736.0	67.7 71.1	10228.3 9940.2	0.82	1456.0 142781.9	0.219 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	1499.9 36012.8	53.7 57.4	9724.1 9796.1	0.80	1471.4 144296.1	0.186 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2084.4 36012.8	-58.1 -55.1	9724.1 9796.1	0.77	1436.6 140880.8	0.246 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2559.8 50736.0	-66.8 -63.2	10228.3 10012.2	0.78	1399.9 137281.1	0.292 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2802.2 50736.0	18.3 20.3	10228.3 10048.2	0.78	1378.3 135162.2	0.290 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2668.5 50736.0	66.7 68.5	10228.3 10012.2	0.77	1390.4 136354.8	0.304 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2348.2 50736.0	75.5 77.9	10228.3 9940.2	0.79	1417.1 138974.2	0.279 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2033.0 36012.8	59.2 64.4	9724.1 9796.1	0.77	1440.1 141225.8	0.244 0.000	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2618.4 36012.8	-49.6 -48.8	9724.1 9796.1	0.73	1394.8 136786.7	0.295 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3198.4 50736.0	-54.1 -51.3	10228.3 10012.2	0.76	1338.8 131286.9	0.348 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	3483.9 50736.0	26.3 25.9	10228.3 10048.2	0.74	1307.0 128176.2	0.361 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3314.9 50736.0	70.1 68.5	10228.3 10012.2	0.75	1326.1 130049.1	0.368 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2933.8 50736.0	77.4 76.6	10228.3 9940.2	0.76	1365.7 133932.0	0.337 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2572.0 36012.8	61.0 64.1	9724.1 9796.1	0.74	1398.8 137179.5	0.298 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3148.1 36012.8	-43.6 -43.8	9724.1 9868.1	0.71	1344.1 131806.4	0.346 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3838.4 50736.0	-44.8 -43.6	10228.3 10012.2	0.73	1263.9 123944.6	0.407 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4168.1 50736.0	30.0 27.1	10228.3 10084.3	0.73	1220.0 119641.2	0.429 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3962.0 50736.0	69.3 65.5	10228.3 10012.2	0.73	1247.9 122372.8	0.432 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3519.0 50736.0	75.6 73.8	10228.3 9940.2	0.74	1302.9 127775.1	0.394 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3110.9 36012.8	60.5 62.4	9724.1 9868.1	0.71	1347.9 132186.4	0.352 0.000	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	3673.7 34018.7	-33.2 -36.5	9631.6 9704.0	0.69	1284.4 125961.4	0.400 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4480.4 50107.7	-32.4 -34.5	10211.5 10066.5	0.71	1175.1 115237.5	0.463 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	4855.3 50107.7	29.2 28.3	10211.5 10139.0	0.69	1116.9 109531.9	0.494 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 558	4609.4 48795.9	61.6 61.4	10175.2 10066.5	0.69	1155.6 113326.3	0.489 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 572	4104.5 47534.9	68.4 69.0	10139.0 9994.0	0.71	1228.8 120499.5	0.446 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	3648.6 34018.7	55.3 58.9	9631.6 9704.0	0.68	1287.5 126261.0	0.409 0.000	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4199.3 44765.4	-35.1 -39.0	11264.9 11337.3	0.71	1670.2 163788.7	0.388 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	5337.8 71082.5	-30.5 -31.8	11989.3 11953.0	0.73	1490.5 146170.9	0.459 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	5759.8 72968.2	35.9 34.9	12025.5 11989.3	0.72	1413.0 138570.9	0.495 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	5471.9 69269.0	68.4 66.5	11953.0 11953.0	0.72	1466.5 143818.4	0.485 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	4904.1 64226.2	74.4 74.8	11844.4 11916.8	0.72	1564.0 153377.9	0.444 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4189.7 44765.4	60.1 66.5	11264.9 11337.3	0.71	1671.5 163919.4	0.398 0.000	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4721.3 41286.1	-19.8 -21.7	11120.0 11264.9	0.68	1593.1 156233.7	0.433 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6198.0 69269.0	-8.3 -14.9	11953.0 11916.8	0.77	1326.3 130069.0	0.526 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	6667.8 72968.2	33.3 38.9	12025.5 11953.0	0.72	1228.7 120496.0	0.574 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	6335.7 67524.0	49.6 62.8	11916.8 11916.8	0.73	1297.8 127271.2	0.557 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	5705.4 62667.2	57.2 67.0	11808.2 11844.4	0.72	1423.3 139582.8	0.510 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4731.1 41286.1	55.1 58.5	11120.0 11264.9	0.67	1591.6 156083.3	0.448 0.000	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	5233.1 47118.2	10.4 -2.6	11353.6 11353.6	0.88	1508.8 147966.6	0.466 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	594 601	7066.9 58956.8	18.4 7.3	11716.3 11676.0	0.76	1145.7 112353.2	0.613 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 594	7586.7 60541.8	21.9 36.3	11756.6 11716.3	0.72	1037.5 101748.4	0.663 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 601	7199.3 57433.2	24.9 52.9	11676.0 11676.0	0.74	1118.2 109653.1	0.639 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	609 601	6511.2 55967.9	28.2 51.5	11635.7 11676.0	0.74	1261.3 123691.6	0.581 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	664 664	5266.5 47118.2	23.1 43.1	11353.6 11353.6	0.74	1503.0 147397.4	0.482 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	346.2 34543.3	-513.0 -780.0	7621.5 7621.5	0.92	1168.7 114612.0	0.662 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	358.8 40300.1	-457.9 -548.6	7674.6 7780.8	0.91	1168.5 114592.4	0.478 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	23.5 37255.5	-149.1 -282.1	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.4	0.239 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	771.1 23485.7	-669.1 -693.4	7325.7 7164.4	0.82	1158.0 113560.1	0.611 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	699.0 35425.8	-749.7 -797.9	7433.3 7648.4	0.86	1160.4 113794.9	0.694 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1255.1 44529.6	-537.1 -665.7	14452.6 13630.3	0.85	2716.1 266362.3	0.304 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1060.8 82362.0	-628.9 -787.7	14617.0 14946.0	0.90	2722.7 267005.3	0.334 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1764.5 39173.4	-19.6 -871.6	14123.7 13301.3	0.89	2693.7 264163.8	0.430 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1441.7 75421.4	-504.6 -1143.6	14288.1 14781.5	0.90	2708.8 265643.2	0.484 0.004	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2290.7 34728.5	301.8 -1409.0	14452.6 12972.4	0.90	2662.6 261114.3	0.672 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1915.4 69322.5	-316.1 -2061.7	14617.0 14617.0	0.90	2685.6 263370.4	0.831 0.008	OK
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	2868.6 42378.0	511.7 -1717.6	16618.3 14719.0	0.91	3261.1 319808.6	0.690 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	2372.8 87402.6	-179.1 -2448.1	16700.8 16535.7	0.91	3298.9 323509.0	0.822 0.008	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	3438.8 38059.2	33.8 -1869.5	16535.7 14388.8	0.85	3208.9 314686.8	0.757 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	2829.4 80863.4	-638.5 -2520.3	16700.8 16370.5	0.88	3264.4 320126.1	0.855 0.008	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	3993.4 37587.9	-506.3 -1331.6	17008.2 14349.3	0.78	3149.1 308816.8	0.620 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	3284.6 79862.0	-1166.7 -2009.0	17091.3 16343.5	0.84	3224.0 316162.8	0.721 0.006	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	4593.8 41277.9	-818.7 -806.1	19186.5 15827.5	0.67	3422.4 335623.8	0.457 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	3755.0 87702.3	-1492.8 -1492.9	19278.5 18036.1	0.79	3513.6 344566.3	0.543 0.004	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	5176.0 41277.9	-1434.4 -494.3	19186.5 15827.5	0.76	3348.3 328360.5	0.665 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	4228.9 87702.3	-2115.9 -1165.6	19278.5 18036.1	0.83	3464.3 339734.2	0.733 0.006	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	5705.4 70861.6	-3254.8 228.7	18926.5 17493.2	0.87	3273.3 321005.0	1.157 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	4698.9 98667.7	-3389.1 -471.6	18977.7 18312.2	0.88	3409.7 334376.1	1.099 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	468.8 40300.1	-736.2 -1002.6	7780.8 7780.8	0.91	1166.5 114390.7	0.845 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	674.4 40300.1	-493.0 -548.5	7780.8 7780.8	0.88	1161.2 113870.0	0.504 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	106.5 39245.0	-156.4 -275.0	7780.8 7754.2	0.96	1171.2 114852.5	0.240 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	988.5 39311.2	-969.9 -946.4	7729.0 7755.9	0.84	1149.4 112712.9	0.844 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1208.2 39311.2	-940.1 -927.5	7755.9 7755.9	0.83	1138.4 111643.1	0.840 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	64.5 36341.3	-498.4 -504.9	7755.9 7675.3	0.96	1171.3 114868.4	0.422 0.004	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1726.3 107268.2	-1527.0 -1774.1	15274.9 15398.3	0.88	2695.7 264354.2	0.694 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1534.1 116034.5	-1320.0 -1601.7	15357.1 15521.6	0.90	2704.8 265250.1	0.630 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	17.7 43488.4	-237.0 -209.9	10228.3 10012.2	0.98	1508.8 147963.0	0.156 0.002	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2610.9 101964.5	-1240.5 -2002.0	15110.4 15316.0	0.87	2639.7 258870.8	0.826 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1766.9 116034.5	-1814.2 -2154.0	15192.7 15521.6	0.89	2693.6 264151.5	0.824 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3566.8 97044.7	-765.3 -2424.5	15110.4 15233.8	0.87	2553.7 250431.9	1.039 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2080.7 112996.6	-1595.0 -2627.9	15274.9 15480.5	0.89	2676.0 262426.4	1.007 0.010	NG
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	4534.6 123455.2	-781.1 -2855.5	17196.3 17196.3	0.88	3082.0 302243.2	1.034 0.009	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	2355.0 146642.6	-1569.3 -3238.2	17278.8 17485.3	0.91	3300.1 323629.2	1.018 0.010	NG
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	5511.5 117837.3	-1136.4 -2746.1	17113.7 17113.7	0.85	2939.5 288267.5	1.044 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2633.1 142948.5	-1635.9 -3197.6	17278.8 17444.0	0.90	3280.0 321653.7	1.017 0.010	NG
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	6502.5 111199.9	-1593.3 -2352.9	17340.5 17008.2	0.80	2766.6 271311.4	0.972 0.009	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	2912.6 144826.6	-2426.9 -3013.0	17423.6 17465.2	0.87	3257.4 319445.7	0.960 0.009	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	7453.7 122116.7	-1894.0 -1914.3	19370.5 18772.3	0.75	2973.8 291628.5	0.813 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3401.3 163208.5	-2808.0 -2877.2	19416.5 19324.5	0.86	3546.6 347798.1	0.857 0.008	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	8424.5 122116.7	-2595.1 -1565.2	19370.5 18772.3	0.79	2773.1 271944.7	1.044 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3887.0 163208.5	-3405.0 -2439.4	19416.5 19324.5	0.87	3500.5 343277.8	1.020 0.010	NG
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	9447.6 119149.5	-2583.5 -940.0	19028.9 18721.7	0.81	2535.0 248595.9	1.118 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	4377.8 135367.2	-3432.5 -1914.8	19028.9 18977.7	0.86	3447.6 338098.3	1.056 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	507.2 40300.1	-718.5 -988.3	7780.8 7780.8	0.90	1165.6 114307.6	0.837 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	673.4 40300.1	-500.8 -545.8	7780.8 7780.8	0.88	1161.2 113872.8	0.502 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	85.5 40300.1	-168.9 -284.4	7780.8 7780.8	0.96	1171.3 114861.4	0.245 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1069.3 39311.2	-957.7 -931.5	7729.0 7755.9	0.84	1145.6 112344.1	0.842 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1244.9 39311.2	-939.3 -931.6	7755.9 7755.9	0.82	1136.4 111443.7	0.842 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	60.3 38282.0	-513.6 -518.8	7755.9 7729.0	0.96	1171.3 114869.6	0.434 0.005	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1868.4 107268.2	-1474.9 -1723.2	15274.9 15398.3	0.88	2688.2 263624.5	0.684 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1613.9 116034.5	-1326.5 -1596.8	15357.1 15521.6	0.89	2701.1 264891.1	0.632 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	17.5 45721.4	-259.7 -230.5	10228.3 10084.3	0.98	1508.8 147963.0	0.171 0.002	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2811.2 101964.5	-1255.6 -1973.0	15110.4 15316.0	0.86	2623.9 257319.2	0.826 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1892.2 116034.5	-1782.6 -2135.9	15192.7 15521.6	0.88	2686.9 263496.4	0.824 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	3836.0 97044.7	-787.3 -2408.7	15028.2 15233.8	0.87	2524.7 247583.9	1.050 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2220.0 112996.6	-1611.3 -2615.8	15110.4 15480.5	0.89	2667.3 261570.0	1.011 0.010	NG
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	4911.5 123455.2	-837.2 -2827.5	16866.0 17196.3	0.87	3030.3 297172.9	1.050 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	2504.7 146642.6	-1587.7 -3225.7	17031.1 17485.3	0.90	3289.5 322593.3	1.023 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	5986.9 117837.3	-1178.9 -2689.7	16866.0 17113.7	0.84	2860.1 280482.3	1.057 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	2791.2 142948.5	-1650.0 -3183.8	16948.6 17444.0	0.89	3267.5 320432.6	1.023 0.010	NG
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	7063.1 111199.9	-1588.4 -2319.1	16758.9 17008.2	0.79	2656.2 260482.2	0.998 0.009	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	3078.9 144826.6	-2432.7 -3004.8	16925.1 17465.2	0.87	3243.0 318027.4	0.970 0.009	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	8144.9 122116.7	-1917.9 -1918.5	18404.2 18772.3	0.74	2833.4 277859.3	0.855 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3582.7 163208.5	-2811.0 -2876.6	18588.3 19324.5	0.85	3530.1 346180.3	0.872 0.008	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	9228.0 122116.7	-2459.3 -1563.2	18404.2 18772.3	0.78	2588.4 253833.0	1.059 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4089.0 163208.5	-3385.7 -2444.2	18588.3 19324.5	0.86	3479.5 341220.3	1.031 0.010	NG
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	10316.6 119149.5	-2377.7 -1099.9	18517.0 18721.7	0.78	2315.8 227105.7	1.110 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	4597.1 135367.2	-3403.4 -1941.5	18619.3 18977.7	0.86	3422.0 335585.0	1.062 0.010	NG

Y方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	506.4 40300.1	-720.2 -987.0	7780.8 7780.8	0.90	1165.6 114309.5	0.836 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	673.4 40300.1	-474.6 -528.1	7780.8 7780.8	0.88	1161.2 113872.9	0.489 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	108.5 39245.0	-156.2 -268.6	7754.2 7754.2	0.96	1171.2 114851.6	0.234 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1070.0 39311.2	-957.3 -931.8	7729.0 7755.9	0.84	1145.6 112340.8	0.842 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1217.8 39311.2	-927.2 -913.0	7755.9 7755.9	0.83	1137.9 111591.7	0.831 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	53.9 36341.3	-498.6 -504.6	7729.0 7675.3	0.96	1171.4 114871.2	0.422 0.004	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1868.1 107268.2	-1469.2 -1714.9	15274.9 15398.3	0.88	2688.2 263626.1	0.681 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1560.0 116034.5	-1273.4 -1540.2	15357.1 15521.6	0.89	2703.6 265135.7	0.611 0.006	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2808.7 101964.5	-1257.9 -1961.9	15110.4 15316.0	0.86	2624.1 257339.5	0.822 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1810.4 116034.5	-1752.4 -2092.4	15192.7 15521.6	0.89	2691.3 263929.5	0.806 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	3830.3 97044.7	-788.8 -2406.8	15028.2 15233.8	0.87	2525.3 247645.7	1.049 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2133.1 112996.6	-1600.4 -2621.8	15110.4 15480.5	0.89	2672.8 262110.5	1.009 0.010	NG
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	4905.4 123455.2	-837.3 -2826.3	16866.0 17196.3	0.87	3031.2 297258.9	1.049 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	2409.3 146642.6	-1574.8 -3233.3	17031.1 17485.3	0.90	3296.3 323260.8	1.021 0.010	NG
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	5980.1 117837.3	-1179.6 -2689.5	16866.0 17113.7	0.84	2861.3 280597.7	1.057 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	2686.6 142948.5	-1640.5 -3192.5	16948.6 17444.0	0.90	3275.8 321248.5	1.021 0.010	NG
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	7055.3 111199.9	-1586.7 -2318.8	16758.9 17008.2	0.79	2657.8 260638.5	0.998 0.009	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	2964.1 144826.6	-2425.3 -3009.8	16925.1 17465.2	0.87	3253.1 319015.4	0.967 0.009	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	8137.9 122116.7	-1919.5 -1919.9	18404.2 18772.3	0.74	2834.9 278006.6	0.855 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3455.7 163208.5	-2811.1 -2879.1	18588.3 19324.5	0.86	3541.7 347321.4	0.867 0.008	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	9221.1 122116.7	-2460.9 -1561.3	18404.2 18772.3	0.78	2590.0 253995.8	1.059 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3949.0 163208.5	-3399.7 -2437.5	18588.3 19324.5	0.87	3494.1 342657.4	1.029 0.010	NG
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	10310.9 119149.5	-2379.1 -1098.3	18517.0 18721.7	0.79	2317.3 227248.5	1.110 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	4441.7 135367.2	-3424.0 -1921.7	18619.3 18977.7	0.86	3440.3 337377.9	1.061 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	472.4 40300.1	-740.5 -1003.1	7780.8 7780.8	0.91	1166.4 114383.3	0.846 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	669.9 40300.1	-469.0 -533.3	7780.8 7780.8	0.88	1161.3 113883.4	0.493 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	114.5 38230.8	-145.6 -261.2	7727.7 7727.7	0.96	1171.1 114848.6	0.229 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	998.1 39311.2	-968.3 -944.5	7729.0 7755.9	0.84	1148.9 112670.4	0.844 0.009	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1171.1 39311.2	-925.6 -905.4	7755.9 7755.9	0.83	1140.4 111839.1	0.826 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	30.1 35425.8	-480.6 -486.5	7702.2 7648.4	0.97	1171.4 114875.6	0.408 0.004	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1740.0 107268.2	-1515.6 -1757.3	15274.9 15398.3	0.88	2695.0 264286.5	0.689 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1463.2 116034.5	-1265.1 -1535.2	15357.1 15521.6	0.90	2707.9 265553.7	0.605 0.006	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2624.9 101964.5	-1254.0 -1971.2	15110.4 15316.0	0.87	2638.7 258766.3	0.815 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1660.9 116034.5	-1756.4 -2075.6	15192.7 15521.6	0.89	2698.9 264670.9	0.793 0.008	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3581.0 97044.7	-778.0 -2411.6	15110.4 15233.8	0.87	2552.2 250286.7	1.035 0.010	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	1960.0 112996.6	-1580.8 -2635.1	15274.9 15480.5	0.89	2683.1 263123.2	1.004 0.010	NG
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	4546.0 123455.2	-785.8 -2844.2	17196.3 17196.3	0.88	3080.5 302096.5	1.031 0.009	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2224.7 142948.5	-1559.4 -3248.2	17278.8 17444.0	0.91	3308.8 324479.1	1.015 0.010	NG
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	5518.0 117837.3	-1137.4 -2742.5	17113.7 17113.7	0.85	2938.5 288165.8	1.043 0.010	NG
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	2493.2 139392.2	-1624.6 -3203.6	17278.8 17402.7	0.90	3290.4 322674.9	1.012 0.010	NG
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	6501.9 111199.9	-1590.5 -2352.7	17340.5 17008.2	0.80	2766.7 271322.5	0.972 0.009	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	2763.4 141178.2	-2417.0 -3020.4	17423.6 17423.6	0.87	3269.7 320652.5	0.955 0.009	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	7421.2 122116.7	-1897.5 -1916.5	19370.5 18772.3	0.75	2980.1 292245.3	0.812 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3254.6 159044.6	-2811.7 -2881.2	19416.5 19278.5	0.86	3559.3 349045.1	0.852 0.008	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	8354.3 122116.7	-2598.1 -1561.3	19370.5 18772.3	0.79	2788.4 273449.1	1.041 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3744.1 159044.6	-3420.0 -2429.1	19416.5 19278.5	0.87	3514.7 344670.0	1.017 0.010	NG
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	9338.6 119149.5	-2606.0 -934.1	19028.9 18721.7	0.81	2561.6 251211.6	1.118 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	4237.6 135367.2	-3451.0 -1894.7	19028.9 18977.7	0.86	3463.4 339640.7	1.055 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	343.2 34543.3	-515.6 -779.4	7621.5 7621.5	0.92	1168.8 114616.7	0.661 0.007	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	358.9 40300.1	-461.6 -551.3	7674.6 7780.8	0.91	1168.5 114592.3	0.480 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	17.7 37255.5	-154.8 -286.1	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.9	0.243 0.002	OK
10F	A	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	763.9 23485.7	-663.0 -684.4	7325.7 7164.4	0.82	1158.2 113584.8	0.603 0.006	OK
	B	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	697.8 35425.8	-742.7 -787.8	7433.3 7648.4	0.86	1160.4 113798.9	0.686 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1242.5 44529.6	-552.1 -656.2	14452.6 13630.3	0.85	2716.6 266407.1	0.300 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1054.6 82362.0	-626.6 -768.7	14617.0 14946.0	0.90	2722.9 267024.0	0.327 0.003	OK
8F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1751.0 39173.4	-51.7 -854.6	14123.7 13301.3	0.89	2694.4 264231.7	0.422 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1423.6 75421.4	-513.0 -1102.4	14288.1 14781.5	0.90	2709.6 265717.0	0.469 0.004	OK
7F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2282.9 34728.5	286.9 -1375.9	14452.6 12972.4	0.90	2663.1 261165.4	0.659 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1893.4 69322.5	-328.4 -2015.7	14617.0 14617.0	0.90	2686.8 263489.8	0.813 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	2885.7 42378.0	499.0 -1704.4	16618.3 14719.0	0.91	3259.7 319668.4	0.687 0.005	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	2336.8 87402.6	-189.8 -2438.9	16700.8 16535.7	0.91	3301.3 323750.5	0.817 0.008	OK
5F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	3487.2 38059.2	31.8 -1857.6	16535.7 14388.8	0.85	3204.0 314209.1	0.757 0.006	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	2776.9 80863.4	-640.9 -2510.1	16700.8 16370.5	0.88	3268.7 320545.5	0.849 0.008	OK
4F	A	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	4077.0 37587.9	-499.9 -1331.0	17008.2 14349.3	0.77	3139.3 307855.5	0.626 0.004	OK
	B	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	3213.9 79862.0	-1159.4 -2008.0	17091.3 16343.5	0.84	3230.6 316817.1	0.718 0.006	OK
3F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	4735.9 41277.9	-823.4 -812.4	19186.5 15827.5	0.66	3405.1 333931.1	0.466 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	3654.4 87702.3	-1500.2 -1500.0	19278.5 18036.1	0.80	3523.3 345517.7	0.540 0.004	OK
2F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	5382.8 41277.9	-1448.8 -487.9	19186.5 15827.5	0.76	3319.9 325572.6	0.682 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	4097.0 87702.3	-2121.3 -1157.0	19278.5 18036.1	0.83	3478.6 341136.9	0.729 0.006	OK
1F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	5975.7 70861.6	-3218.8 240.7	18926.5 17493.2	0.87	3232.2 316973.4	1.165 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	4536.9 98667.7	-3410.4 -465.5	18977.7 18312.2	0.88	3429.2 336286.5	1.097 0.010	NG

Y方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	346.2 34543.3	-136.5 -163.7	7621.5 7621.5	0.91	1168.7 114612.0	0.174 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	468.8 40300.1	-111.1 -107.8	7780.8 7780.8	0.89	1166.5 114390.7	0.146 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	507.2 40300.1	-15.1 -12.9	7780.8 7780.8	0.90	1165.6 114307.6	0.077 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	506.4 40300.1	13.3 12.2	7780.8 7780.8	0.89	1165.6 114309.5	0.075 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	472.4 40300.1	103.9 101.7	7780.8 7780.8	0.89	1166.4 114383.3	0.141 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	569 569	343.2 34543.3	127.9 155.3	7621.5 7621.5	0.91	1168.8 114616.7	0.167 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	771.1 26688.8	-98.8 -92.5	7325.7 7164.4	0.84	1158.0 113560.1	0.180 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	988.5 38282.0	-84.4 -76.6	7729.0 7755.9	0.85	1149.4 112712.9	0.191 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1069.3 38282.0	-10.0 -8.8	7729.0 7755.9	0.84	1145.6 112344.1	0.146 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	1070.0 38282.0	14.0 13.7	7729.0 7755.9	0.83	1145.6 112340.8	0.149 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 533	998.1 38282.0	84.3 77.7	7729.0 7755.9	0.84	1148.9 112670.4	0.192 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	647 690	763.9 26688.8	96.3 92.1	7325.7 7164.4	0.83	1158.2 113584.8	0.177 0.001	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1255.1 63934.5	-205.0 -238.9	14452.6 13630.3	0.87	2716.1 266362.3	0.169 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1726.3 99459.0	-196.3 -182.2	15274.9 15398.3	0.87	2695.7 264354.2	0.177 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1868.4 99459.0	-27.9 -20.9	15274.9 15398.3	0.88	2688.2 263624.5	0.131 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1868.1 99459.0	33.0 33.1	15274.9 15398.3	0.86	2688.2 263626.1	0.133 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1740.0 99459.0	191.6 185.3	15274.9 15398.3	0.87	2695.0 264286.5	0.176 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1242.5 63934.5	193.4 234.0	14452.6 13630.3	0.87	2716.6 266407.1	0.167 0.001	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1764.5 54885.1	-172.3 -159.0	14123.7 13301.3	0.83	2693.7 264163.8	0.186 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2610.9 90306.7	-169.6 -124.0	15110.4 15316.0	0.85	2639.7 258870.8	0.227 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2811.2 90306.7	-18.6 -7.3	15110.4 15316.0	0.88	2623.9 257319.2	0.192 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2808.7 90306.7	41.0 38.9	15110.4 15316.0	0.83	2624.1 257339.5	0.199 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2624.9 90306.7	182.3 149.1	15110.4 15316.0	0.85	2638.7 258766.3	0.232 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	1751.0 54885.1	163.4 173.7	14123.7 13301.3	0.83	2694.4 264231.7	0.186 0.001	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2290.7 63934.5	-184.7 -163.4	14452.6 12972.4	0.82	2662.6 261114.3	0.234 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3566.8 90306.7	-164.6 -104.2	15110.4 15233.8	0.84	2553.7 250431.9	0.288 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	3836.0 86197.2	3.2 6.9	15028.2 15233.8	0.85	2524.7 247583.9	0.257 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	611 576	3830.3 86197.2	50.5 43.7	15028.2 15233.8	0.80	2525.3 247645.7	0.270 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 576	3581.0 90306.7	214.7 151.6	15110.4 15233.8	0.83	2552.2 250286.7	0.305 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 963	2282.9 63934.5	209.1 202.6	14452.6 12972.4	0.81	2663.1 261165.4	0.240 0.001	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	2868.6 90973.8	-214.2 -236.6	16618.3 14719.0	0.83	3261.1 319808.6	0.255 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	4534.6 123455.2	-193.7 -163.1	17196.3 17196.3	0.82	3082.0 302243.2	0.313 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	4911.5 103105.9	12.7 13.1	16866.0 17196.3	0.79	3030.3 297172.9	0.294 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 597	4905.4 103105.9	65.8 51.7	16866.0 17196.3	0.81	3031.2 297258.9	0.307 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	597 597	4546.0 123455.2	277.1 237.5	17196.3 17196.3	0.82	3080.5 302096.5	0.334 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	695 1019	2885.7 90973.8	258.0 292.7	16618.3 14719.0	0.83	3259.7 319668.4	0.270 0.001	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	3438.8 87402.6	-158.9 -175.7	16535.7 14388.8	0.81	3208.9 314686.8	0.283 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	5511.5 117837.3	-138.9 -113.1	17113.7 17113.7	0.80	2939.5 288267.5	0.357 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	5986.9 103105.9	19.4 14.9	16866.0 17113.7	0.79	2860.1 280482.3	0.360 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	653 611	5980.1 103105.9	69.9 50.5	16866.0 17113.7	0.79	2861.3 280597.7	0.372 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	611 611	5518.0 117837.3	230.5 185.3	17113.7 17113.7	0.80	2938.5 288165.8	0.380 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	709 1075	3487.2 87402.6	207.0 231.7	16535.7 14388.8	0.81	3204.0 314209.1	0.300 0.001	OK
4F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	3993.4 111199.9	-207.8 -181.7	17008.2 14349.3	0.82	3149.1 308816.8	0.331 0.001	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	6502.5 134283.2	-161.0 -115.8	17340.5 17008.2	0.81	2766.6 271311.4	0.423 0.001	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	7063.1 97581.8	26.2 16.0	16758.9 17008.2	0.78	2656.2 260482.2	0.428 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	671 629	7055.3 97581.8	60.5 48.5	16758.9 17008.2	0.76	2657.8 260638.5	0.436 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	572 629	6501.9 134283.2	270.3 194.0	17340.5 17008.2	0.81	2766.7 271322.5	0.450 0.001	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	629 1082	4077.0 111199.9	293.9 244.5	17008.2 14349.3	0.82	3139.3 307855.5	0.359 0.001	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	4593.8 151181.0	-218.6 -258.6	19186.5 15827.5	0.84	3422.4 335623.8	0.351 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	7453.7 167538.1	-182.9 -203.5	19370.5 18772.3	0.80	2973.8 291628.5	0.443 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	8144.9 102783.2	24.3 20.3	18404.2 18772.3	0.74	2833.4 277859.3	0.448 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	8137.9 102783.2	56.3 45.0	18404.2 18772.3	0.75	2834.9 278006.6	0.455 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	7421.2 167538.1	305.4 329.3	19370.5 18772.3	0.80	2980.1 292245.3	0.470 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	4735.9 151181.0	312.9 356.9	19186.5 15827.5	0.83	3405.1 333931.1	0.382 0.001	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	5176.0 151181.0	-158.7 -183.3	19186.5 15827.5	0.83	3348.3 328360.5	0.369 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	8424.5 167538.1	-97.4 -129.0	19370.5 18772.3	0.80	2773.1 271944.7	0.478 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	9228.0 102783.2	26.3 25.3	18404.2 18772.3	0.71	2588.4 253833.0	0.507 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	9221.1 102783.2	42.5 47.7	18404.2 18772.3	0.72	2590.0 253995.8	0.511 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	8354.3 167538.1	208.0 259.6	19370.5 18772.3	0.80	2788.4 273449.1	0.504 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 1075	5382.8 151181.0	266.8 290.5	19186.5 15827.5	0.82	3319.9 325572.6	0.407 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	5705.4 131869.0	7.6 -83.7	18926.5 17493.2	0.91	3273.3 321005.0	0.348 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	9447.6 139006.5	20.3 -54.4	19028.9 18721.7	0.92	2535.0 248595.9	0.519 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	10316.6 108185.3	26.1 32.1	18517.0 18721.7	0.72	2315.8 227105.7	0.564 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 633	10310.9 108185.3	28.7 43.6	18517.0 18721.7	0.74	2317.3 227248.5	0.567 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 633	9338.6 139006.5	52.1 185.7	19028.9 18721.7	0.83	2561.6 251211.6	0.544 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	601 820	5975.7 131869.0	68.7 179.0	18926.5 17493.2	0.85	3232.2 316973.4	0.385 0.001	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	358.8 36317.0	-52.4 -68.0	7674.6 7780.8	0.91	1168.5 114592.4	0.100 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	674.4 40300.1	-18.1 -16.7	7780.8 7780.8	0.88	1161.2 113870.0	0.100 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	673.4 40300.1	-0.7 -1.0	7780.8 7780.8	0.89	1161.2 113872.8	0.087 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	673.4 40300.1	12.4 12.8	7780.8 7780.8	0.87	1161.2 113872.9	0.096 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	669.9 40300.1	15.6 13.8	7780.8 7780.8	0.88	1161.3 113883.4	0.098 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	555 527	358.9 36317.0	49.0 63.6	7674.6 7780.8	0.91	1168.5 114592.3	0.097 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	699.0 29202.7	-29.1 -30.7	7433.3 7648.4	0.85	1160.4 113794.9	0.117 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1208.2 39311.2	-13.9 -14.0	7755.9 7755.9	0.83	1138.4 111643.1	0.166 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1244.9 39311.2	-1.3 -1.1	7755.9 7755.9	0.84	1136.4 111443.7	0.161 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1217.8 39311.2	8.9 7.9	7755.9 7755.9	0.83	1137.9 111591.7	0.164 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 533	1171.1 39311.2	11.4 11.2	7755.9 7755.9	0.83	1140.4 111839.1	0.159 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	619 562	697.8 29202.7	25.7 26.9	7433.3 7648.4	0.85	1160.4 113798.9	0.114 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1060.8 69322.5	-48.7 -60.8	14617.0 14946.0	0.89	2722.7 267005.3	0.093 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1534.1 104565.9	-26.4 -26.9	15357.1 15521.6	0.88	2704.8 265250.1	0.109 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1613.9 104565.9	-2.5 -3.6	15357.1 15521.6	0.89	2701.1 264891.1	0.106 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1560.0 104565.9	20.3 18.4	15357.1 15521.6	0.88	2703.6 265135.7	0.108 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1463.2 104565.9	22.1 20.1	15357.1 15521.6	0.89	2707.9 265553.7	0.103 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1054.6 69322.5	44.3 52.6	14617.0 14946.0	0.89	2722.9 267024.0	0.089 0.000	OK
8F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1441.7 59151.1	-44.5 -46.1	14288.1 14781.5	0.85	2708.8 265643.2	0.116 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1766.9 94717.3	-27.6 -23.1	15192.7 15521.6	0.87	2693.6 264151.5	0.125 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1892.2 94717.3	-5.9 -6.4	15192.7 15521.6	0.86	2686.9 263496.4	0.127 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1810.4 94717.3	15.7 9.8	15192.7 15521.6	0.89	2691.3 263929.5	0.124 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	1660.9 94717.3	16.8 11.3	15192.7 15521.6	0.89	2698.9 264670.9	0.115 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1423.6 59151.1	40.1 34.5	14288.1 14781.5	0.86	2709.6 265717.0	0.112 0.000	OK
7F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1915.4 69322.5	-39.5 -48.2	14617.0 14617.0	0.85	2685.6 263370.4	0.146 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	2080.7 99459.0	-27.7 -18.8	15274.9 15480.5	0.88	2676.0 262426.4	0.145 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2220.0 90306.7	-10.0 -7.9	15110.4 15480.5	0.86	2667.3 261570.0	0.150 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 534	2133.1 90306.7	7.8 3.3	15110.4 15480.5	0.89	2672.8 262110.5	0.144 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 534	1960.0 99459.0	5.0 2.7	15274.9 15480.5	0.89	2683.1 263123.2	0.130 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 681	1893.4 69322.5	26.6 28.9	14617.0 14617.0	0.84	2686.8 263489.8	0.139 0.000	OK
6F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	2372.8 94768.3	-46.8 -62.5	16700.8 16535.7	0.86	3298.9 323509.0	0.160 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 548	2355.0 129484.7	-32.9 -25.6	17278.8 17485.3	0.88	3300.1 323629.2	0.145 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	2504.7 112594.2	-17.7 -12.3	17031.1 17485.3	0.87	3289.5 322593.3	0.152 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	625 548	2409.3 112594.2	1.0 0.0	17031.1 17485.3	0.93	3296.3 323260.8	0.142 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2224.7 129484.7	-7.2 -4.1	17278.8 17444.0	0.90	3308.8 324479.1	0.131 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 709	2336.8 94768.3	21.1 29.8	16700.8 16535.7	0.87	3301.3 323750.5	0.149 0.000	OK
5F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	2829.4 94768.3	-40.8 -48.0	16700.8 16370.5	0.84	3264.4 320126.1	0.185 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 555	2633.1 129484.7	-25.1 -18.8	17278.8 17444.0	0.88	3280.0 321653.7	0.159 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	2791.2 107693.5	-17.5 -11.5	16948.6 17444.0	0.87	3267.5 320432.6	0.169 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	639 555	2686.6 107693.5	-3.2 -2.1	16948.6 17444.0	0.87	3275.8 321248.5	0.159 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	583 562	2493.2 129484.7	-13.0 -9.3	17278.8 17402.7	0.88	3290.4 322674.9	0.148 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	681 738	2776.9 94768.3	18.3 21.2	16700.8 16370.5	0.84	3268.7 320545.5	0.175 0.000	OK
4F	1	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	3284.6 116378.0	-43.7 -49.4	17091.3 16343.5	0.84	3224.0 316162.8	0.214 0.000	OK
	2	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 551	2912.6 141178.2	-30.1 -22.9	17423.6 17465.2	0.87	3257.4 319445.7	0.175 0.000	OK
	3	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	3078.9 106359.9	-18.7 -15.1	16925.1 17465.2	0.85	3243.0 318027.4	0.187 0.000	OK
	4	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	643 551	2964.1 106359.9	-7.3 -5.2	16925.1 17465.2	0.86	3253.1 319015.4	0.177 0.000	OK
	5	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	558 558	2763.4 141178.2	-21.0 -15.1	17423.6 17423.6	0.88	3269.7 320652.5	0.164 0.000	OK
	6	492.8 217382	9456.3 357.5	21.0 21.0	615 742	3213.9 116378.0	1.1 14.8	17091.3 16343.5	0.91	3230.6 316817.1	0.201 0.000	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	3755.0 159044.6	-57.9 -78.6	19278.5 18036.1	0.87	3513.6 344566.3	0.227 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3401.3 172042.3	-36.2 -35.2	19416.5 19324.5	0.86	3546.6 347798.1	0.185 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3582.7 111825.9	-17.6 -14.3	18588.3 19324.5	0.84	3530.1 346180.3	0.197 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3455.7 111825.9	-9.1 -6.3	18588.3 19324.5	0.85	3541.7 347321.4	0.188 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3254.6 172042.3	-21.8 -24.3	19416.5 19278.5	0.87	3559.3 349045.1	0.175 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	3654.4 159044.6	10.5 27.4	19278.5 18036.1	0.90	3523.3 345517.7	0.209 0.000	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	4228.9 159044.6	-51.6 -70.3	19278.5 18036.1	0.86	3464.3 339734.2	0.251 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 541	3887.0 172042.3	-24.0 -35.6	19416.5 19324.5	0.87	3500.5 343277.8	0.210 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	4089.0 111825.9	-13.5 -14.9	18588.3 19324.5	0.82	3479.5 341220.3	0.223 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3949.0 111825.9	-8.7 -9.4	18588.3 19324.5	0.82	3494.1 342657.4	0.215 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 548	3744.1 172042.3	-21.2 -22.3	19416.5 19278.5	0.86	3514.7 344670.0	0.199 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	548 738	4097.0 159044.6	2.8 20.1	19278.5 18036.1	0.91	3478.6 341136.9	0.232 0.000	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	4698.9 135367.2	-33.6 -59.5	18977.7 18312.2	0.85	3409.7 334376.1	0.271 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	4377.8 139006.5	-17.7 -28.8	19028.9 18977.7	0.86	3447.6 338098.3	0.238 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	4597.1 113469.0	-19.3 -18.5	18619.3 18977.7	0.80	3422.0 335585.0	0.251 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	648 594	4441.7 113469.0	-17.1 -14.0	18619.3 18977.7	0.82	3440.3 337377.9	0.242 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 594	4237.6 139006.5	-24.7 -35.6	19028.9 18977.7	0.85	3463.4 339640.7	0.232 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	594 695	4536.9 135367.2	-0.7 12.5	18977.7 18312.2	0.91	3429.2 336286.5	0.251 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	23.5 31364.6	-23.9 -43.5	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.4	0.040 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	106.5 40300.1	-26.7 -22.1	7780.8 7754.2	0.95	1171.2 114852.5	0.036 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	85.5 40300.1	6.9 6.8	7780.8 7780.8	0.95	1171.3 114861.4	0.017 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	108.5 39245.0	30.5 27.6	7754.2 7754.2	0.95	1171.2 114851.6	0.039 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	114.5 38230.8	9.3 9.2	7727.7 7727.7	0.95	1171.1 114848.6	0.022 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	17.7 31364.6	17.4 31.0	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.9	0.028 0.000	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	64.5 39311.2	-31.8 -31.4	7755.9 7675.3	0.96	1171.3 114868.4	0.034 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	60.3 39311.2	3.7 2.7	7755.9 7729.0	0.97	1171.3 114869.6	0.011 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	53.9 38282.0	28.9 26.6	7729.0 7675.3	0.96	1171.4 114871.2	0.031 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	30.1 37292.7	6.1 5.0	7702.2 7648.4	0.97	1171.4 114875.6	0.009 0.000	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	17.7 50736.0	-36.8 -39.5	10228.3 10012.2	0.98	1508.8 147963.0	0.027 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	17.5 50736.0	4.7 3.7	10228.3 10084.3	0.98	1508.8 147963.0	0.005 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.0	1.200	764.6	779.5	≦	2169.3	OK
		R		188.4			1105.9	≦		
	2	L		-169.3	1.200	545.3	485.1	≦	2169.3	OK
		R		157.2			811.6	≦		
	3	L		-163.3	1.200	531.2	474.2	≦	2169.3	OK
		R		163.2			800.6	≦		
	4	L		-157.3	1.200	569.8	526.5	≦	2169.3	OK
		R		169.2			852.9	≦		
	5	L		-188.5	1.200	788.4	757.5	≦	2286.2	OK
		R		137.9			1083.9	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.2	1.200	772.4	758.7	≦	2169.3	OK
		R		232.4			1159.3	≦		
	2	L		-208.1	1.200	518.2	413.6	≦	2169.3	OK
		R		192.5			814.3	≦		
	3	L		-200.1	1.200	507.2	408.5	≦	2169.3	OK
		R		200.5			809.2	≦		
	4	L		-192.4	1.200	554.9	473.5	≦	2169.3	OK
		R		208.3			874.1	≦		
	5	L		-232.6	1.200	793.6	719.7	≦	2205.3	OK
		R		168.0			1120.3	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.1	1.200	427.4	380.8	≦	2169.3	OK
		R		194.4			707.2	≦		

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	2	L		-171.1	1.200	317.9	210.4	≦	2169.3	OK
		R		155.4			536.9	≦		
	3	L		-162.1	1.200	320.9	223.0	≦	2169.3	OK
		R		164.4			549.5	≦		
	4	L		-155.4	1.200	279.9	180.5	≦	2169.3	OK
		R		171.0			507.0	≦		
	5	L		-195.2	1.200	420.7	309.6	≦	2169.3	OK
		R		131.3			636.1	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.8	1.200	35.6	241.0	≦	2169.3	OK
		R		371.2			413.9	≦		
	B	L		-240.7	1.200	45.7	185.9	≦	3042.9	OK
		R		85.7			140.6	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.2	1.200	27.9	341.7	≦	2169.3	OK
		R		486.2			519.7	≦		
	B	L		-300.5	1.200	24.8	270.7	≦	2834.2	OK
		R		100.1			129.9	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.6	1.200	10.2	363.4	≦	2169.3	OK
		R		485.8			498.0	≦		
	B	L		-300.3	1.200	1.5	298.6	≦	2791.2	OK
		R		100.3			102.0	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.3	1.200	-6.5	383.1	≦	2169.3	OK
		R		486.1			478.3	≦		
	B	L		-300.7	1.200	-17.9	322.1	≦	2765.9	OK
		R		99.9			78.5	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-374.9	1.200	-23.1	402.7	≦	2169.3	OK
		R		486.4			458.7	≦		
	B	L		-300.9	1.200	-38.8	347.4	≦	2716.5	OK
		R		99.7			53.2	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.9	1.200	-26.8	316.0	≦	2169.3	OK
		R		371.0			338.9	≦		
	B	L		-240.9	1.200	-43.2	292.8	≦	2757.5	OK
		R		85.6			33.7	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.0	1.200	-788.6	1084.4	≦	2286.3	OK
		R		188.4			758.0	≦		
	2	L		-169.3	1.200	-569.4	852.5	≦	2169.3	OK
		R		157.2			526.1	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-530.9	800.3	≦	2169.3	OK
		R		163.2			473.8	≦		
	4	L		-157.3	1.200	-545.0	811.2	≦	2169.3	OK
		R		169.2			484.8	≦		
	5	L		-188.5	1.200	-764.2	1105.5	≦	2169.3	OK
		R		137.9			779.1	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.2	1.200	-791.3	1117.8	≦	2207.4	OK
		R		232.4			717.2	≦		
	2	L		-208.1	1.200	-552.1	870.7	≦	2169.3	OK
		R		192.5			470.1	≦		
	3	L		-200.1	1.200	-513.3	816.1	≦	2169.3	OK
		R		200.5			415.5	≦		
	4	L		-192.4	1.200	-523.5	820.5	≦	2169.3	OK
		R		208.3			419.9	≦		
	5	L		-232.6	1.200	-771.8	1158.7	≦	2169.3	OK
		R		168.0			758.1	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.1	1.200	-408.9	622.7	≦	2173.1	OK
		R		194.4			296.3	≦		
	2	L		-171.1	1.200	-301.4	532.8	≦	2169.3	OK
		R		155.4			206.3	≦		
	3	L		-162.1	1.200	-331.7	560.1	≦	2169.3	OK
		R		164.4			233.6	≦		
	4	L		-155.4	1.200	-299.4	514.7	≦	2169.3	OK
		R		171.0			188.3	≦		
	5	L		-195.2	1.200	-421.9	701.5	≦	2169.3	OK
		R		131.3			375.0	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.8	1.200	-26.7	315.8	≦	2169.3	OK
		R		371.2			339.1	≦		
	B	L		-240.7	1.200	-42.9	292.2	≦	2758.2	OK
		R		85.7			34.2	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.2	1.200	-23.5	403.4	≦	2169.3	OK
		R		486.2			458.0	≦		
	B	L		-300.5	1.200	-40.1	348.6	≦	2702.6	OK
		R		100.1			52.0	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.6	1.200	-6.4	383.3	≦	2169.3	OK
		R		485.8			478.1	≦		
	B	L		-300.3	1.200	-16.2	319.7	≦	2759.0	OK
		R		100.3			80.9	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.3	1.200	10.5	362.6	≦	2169.3	OK
		R		486.1			498.7	≦		
	B	L		-300.7	1.200	5.9	293.7	≦	2803.8	OK
		R		99.9			107.0	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-374.9	1.200	27.4	342.0	≦	2169.3	OK
		R		486.4			519.4	≦		
	B	L		-300.9	1.200	24.2	271.9	≦	2836.0	OK
		R		99.7			128.7	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.9	1.200	35.3	241.5	≦	2169.3	OK
		R		371.0			413.4	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	L		-240.9	1.200	45.3	186.5	≦	3040.1	OK
		R		85.6			139.9	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.8	1.200	500.9	317.3	≦	2169.3	OK
		R		371.2			972.2	≦		
	B	L		-240.7	1.200	624.2	508.3	≦	2169.3	OK
		R		85.7			834.7	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.2	1.200	505.0	230.8	≦	2169.3	OK
		R		486.2			1092.2	≦		
	B	L		-300.5	1.200	613.7	436.0	≦	2169.3	OK
		R		100.1			836.6	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.6	1.200	501.3	226.0	≦	2169.3	OK
		R		485.8			1087.3	≦		
	B	L		-300.3	1.200	585.0	401.7	≦	2169.3	OK
		R		100.3			802.3	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.3	1.200	500.9	225.8	≦	2169.3	OK
		R		486.1			1087.2	≦		
	B	L		-300.7	1.200	599.6	418.8	≦	2169.3	OK
		R		99.9			819.5	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-374.9	1.200	505.5	231.6	≦	2169.3	OK
		R		486.4			1093.0	≦		
	B	L		-300.9	1.200	634.9	461.0	≦	2169.3	OK
		R		99.7			861.6	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.9	1.200	499.2	315.1	≦	2169.3	OK
		R		371.0			970.1	≦		
	B	L		-240.9	1.200	622.5	506.1	≦	2169.3	OK
		R		85.6			832.5	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.0	1.200	-3.9	142.7	≦	2169.3	OK
		R		188.4			183.8	≦		
	2	L		-169.3	1.200	-9.1	180.2	≦	2169.3	OK
		R		157.2			146.2	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-8.8	173.9	≦	2169.3	OK
		R		163.2			152.6	≦		
	4	L		-157.3	1.200	-9.2	168.3	≦	2169.3	OK
		R		169.2			158.1	≦		
	5	L		-188.5	1.200	-25.2	218.7	≦	2318.4	OK
		R		137.9			107.7	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.2	1.200	6.0	161.0	≦	2169.3	OK
		R		232.4			239.6	≦		
	2	L		-208.1	1.200	-1.9	210.5	≦	2169.3	OK

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	2	R		192.5	1.200	-1.9	190.1	≦	2169.3	OK
	3	L		-200.1	1.200	2.3	197.4	≦	2169.3	OK
		R		200.5			203.2	≦		
	4	L		-192.4	1.200	9.6	180.9	≦	2169.3	OK
		R		208.3			219.7	≦		
	5	L		-232.6	1.200	9.1	221.6	≦	2169.3	OK
		R		168.0			179.0	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.1	1.200	8.0	122.5	≦	2169.3	OK
		R		194.4			204.0	≦		
	2	L		-171.1	1.200	4.0	166.2	≦	2169.3	OK
		R		155.4			160.2	≦		
	3	L		-162.1	1.200	4.6	156.5	≦	2169.3	OK
		R		164.4			169.9	≦		
	4	L		-155.4	1.200	5.9	148.3	≦	2169.3	OK
		R		171.0			178.1	≦		
	5	L		-195.2	1.200	5.2	188.9	≦	2169.3	OK
		R		131.3			137.6	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.8	1.200	-509.4	895.0	≦	2169.3	OK
		R		371.2			240.1	≦		
	B	L		-240.7	1.200	-569.6	924.3	≦	2169.3	OK
		R		85.7			597.8	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.2	1.200	-500.4	975.7	≦	2169.3	OK
		R		486.2			114.3	≦		
	B	L		-300.5	1.200	-605.4	1026.9	≦	2169.3	OK
		R		100.1			626.3	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.6	1.200	-480.3	951.9	≦	2169.3	OK
		R		485.8			90.6	≦		
	B	L		-300.3	1.200	-607.5	1029.3	≦	2169.3	OK
		R		100.3			628.7	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-375.3	1.200	-481.8	953.4	≦	2169.3	OK
		R		486.1			92.0	≦		
	B	L		-300.7	1.200	-603.0	1024.3	≦	2169.3	OK
		R		99.9			623.7	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-374.9	1.200	-503.9	979.6	≦	2169.3	OK
		R		486.4			118.2	≦		
	B	L		-300.9	1.200	-595.4	1015.4	≦	2169.3	OK
		R		99.7			614.8	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-283.9	1.200	-506.3	891.5	≦	2169.3	OK
		R		371.0			236.6	≦		
	B	L		-240.9	1.200	-567.8	922.3	≦	2169.3	OK
		R		85.6			595.8	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.0	1.200	9.2	127.0	≦	2169.3	OK
		R		188.4			199.4	≦		
	2	L		-169.3	1.200	2.4	166.4	≦	2169.3	OK
		R		157.2			160.1	≦		
	3	L		-163.3	1.200	6.1	156.0	≦	2169.3	OK
		R		163.2			170.5	≦		
	4	L		-157.3	1.200	10.4	144.8	≦	2169.3	OK
		R		169.2			181.7	≦		
	5	L		-188.5	1.200	18.0	166.9	≦	2169.3	OK
		R		137.9			159.5	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.2	1.200	2.6	165.1	≦	2169.3	OK
		R		232.4			235.6	≦		
	2	L		-208.1	1.200	-4.7	213.8	≦	2169.3	OK
		R		192.5			186.8	≦		
	3	L		-200.1	1.200	-3.8	204.7	≦	2169.3	OK
		R		200.5			195.9	≦		
	4	L		-192.4	1.200	-3.4	196.4	≦	2169.3	OK
		R		208.3			204.2	≦		
	5	L		-232.6	1.200	-15.5	251.2	≦	2169.3	OK
		R		168.0			149.4	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-132.1	1.200	-1.0	133.3	≦	2169.3	OK
		R		194.4			193.1	≦		
	2	L		-171.1	1.200	-2.5	174.1	≦	2169.3	OK
		R		155.4			152.3	≦		
	3	L		-162.1	1.200	-4.8	167.9	≦	2169.3	OK
		R		164.4			158.6	≦		
	4	L		-155.4	1.200	-4.5	160.8	≦	2169.3	OK
		R		171.0			165.6	≦		
	5	L		-195.2	1.200	-10.3	207.5	≦	2169.3	OK
		R		131.3			118.9	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離

Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 1	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 5	GX2	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 3F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 4F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 5F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 6F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 7F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 8F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 9F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 10F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 11F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 12F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5 1413.2	4 1.1	210.0 1264.1	2560 1196	2560 2560	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	4800 673	2400 2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 11F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 12F A	GY1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 2F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 3F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 4F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 5F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 6F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 7F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 8F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 9F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 10F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 11F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 12F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

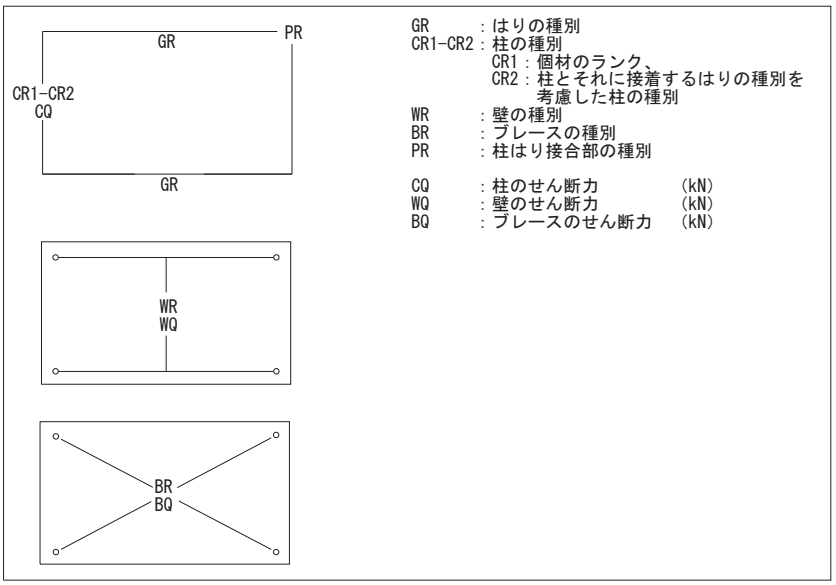

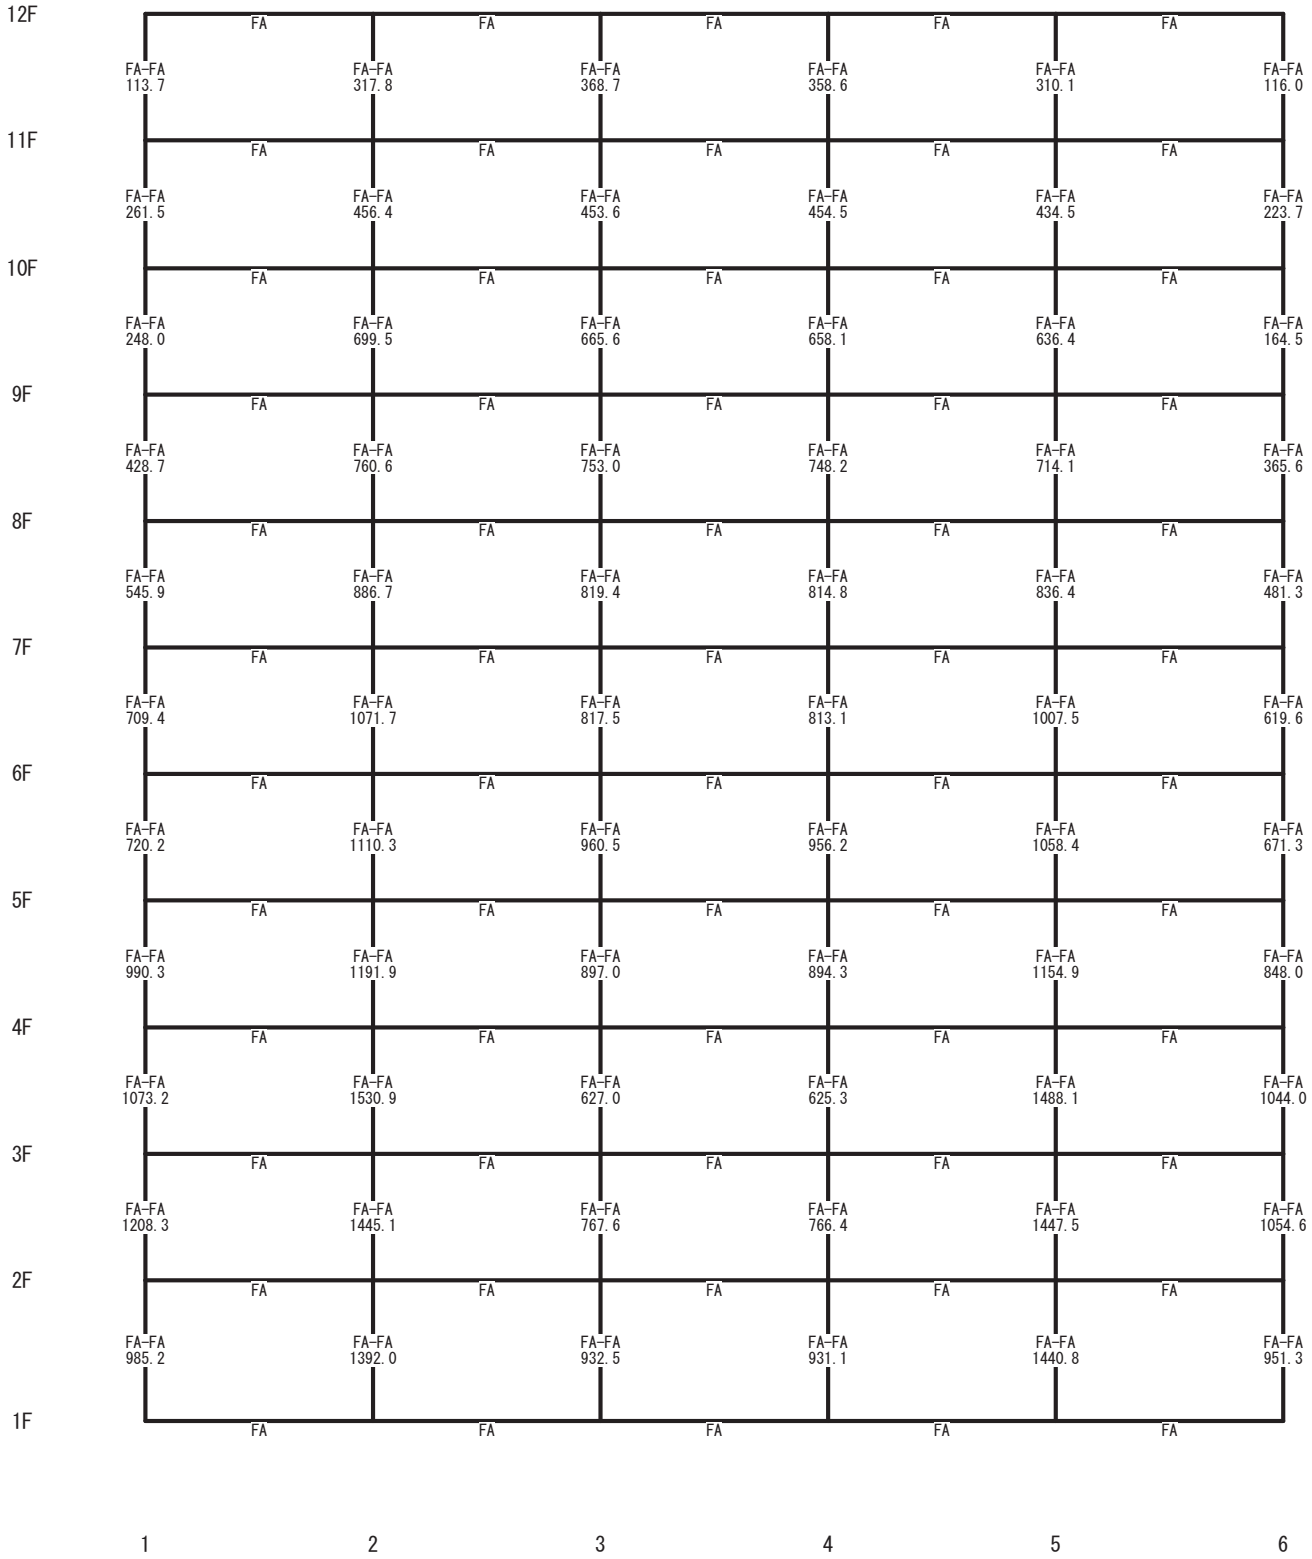

Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

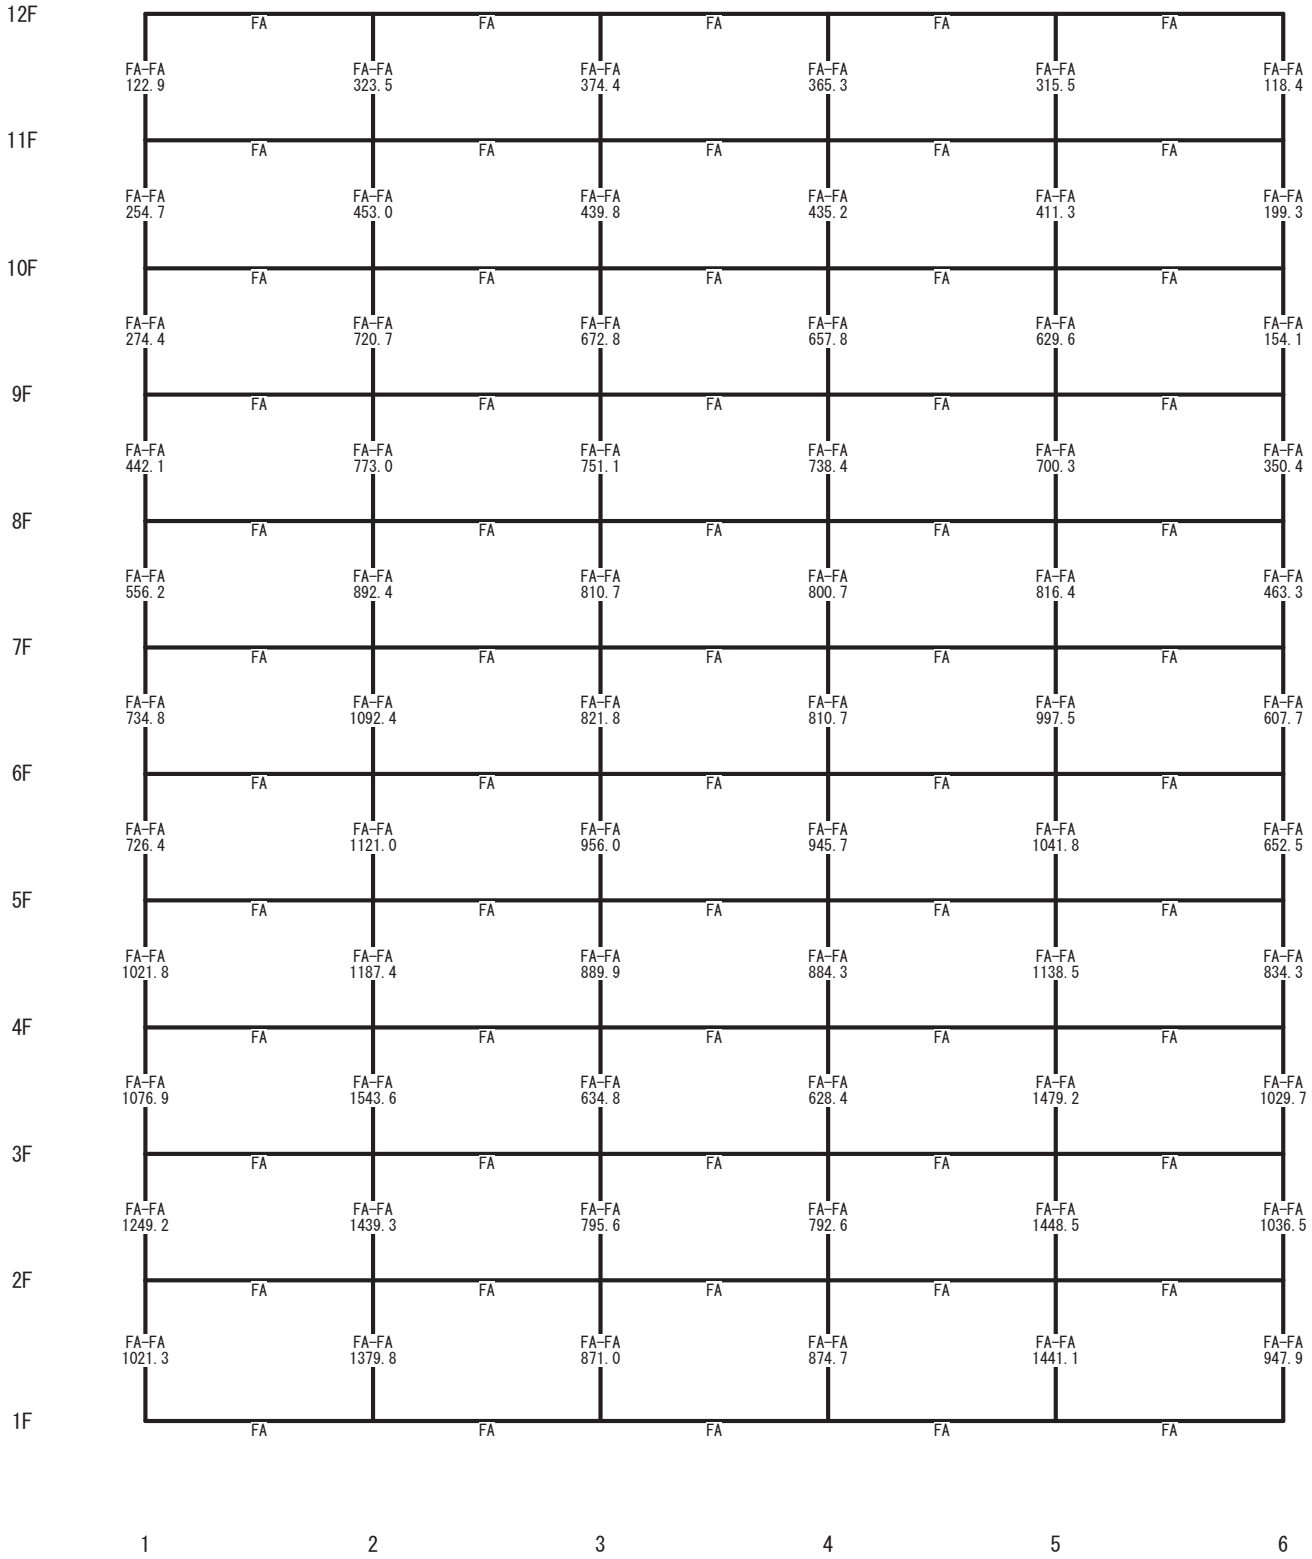

Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

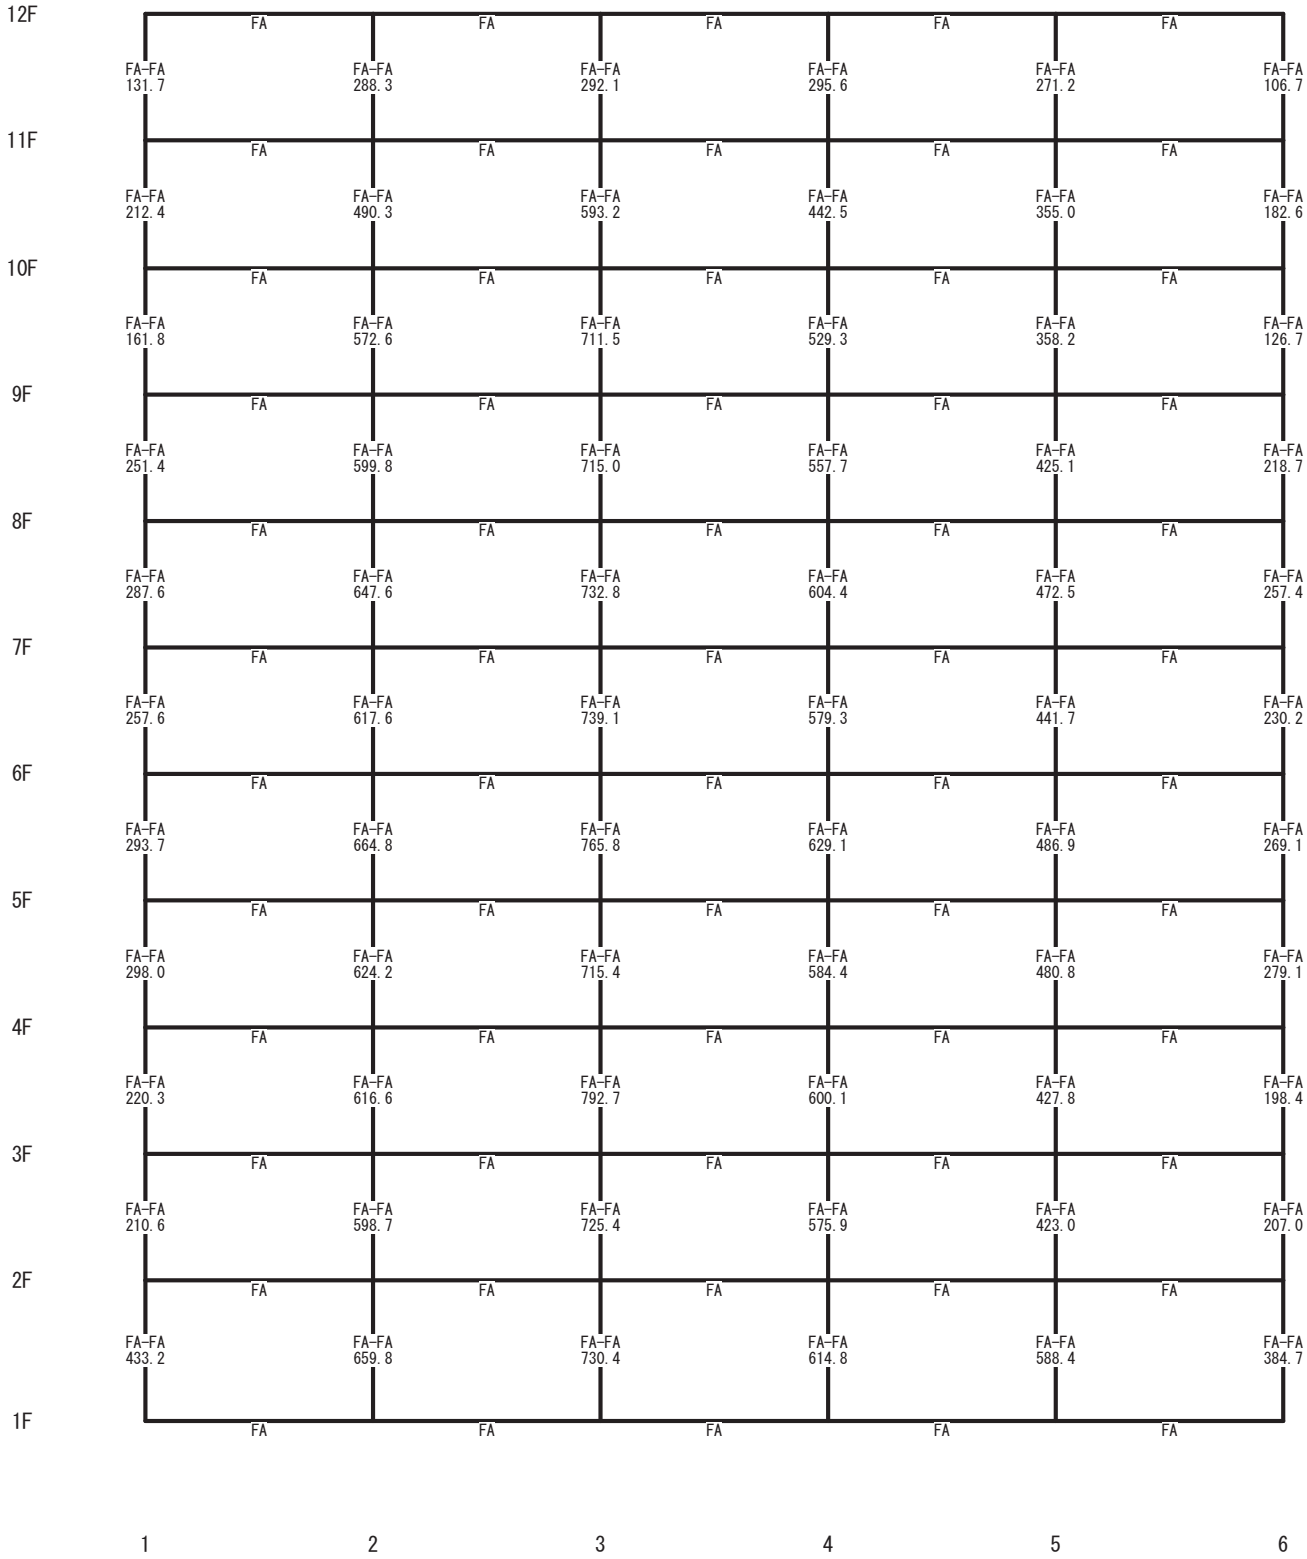

Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

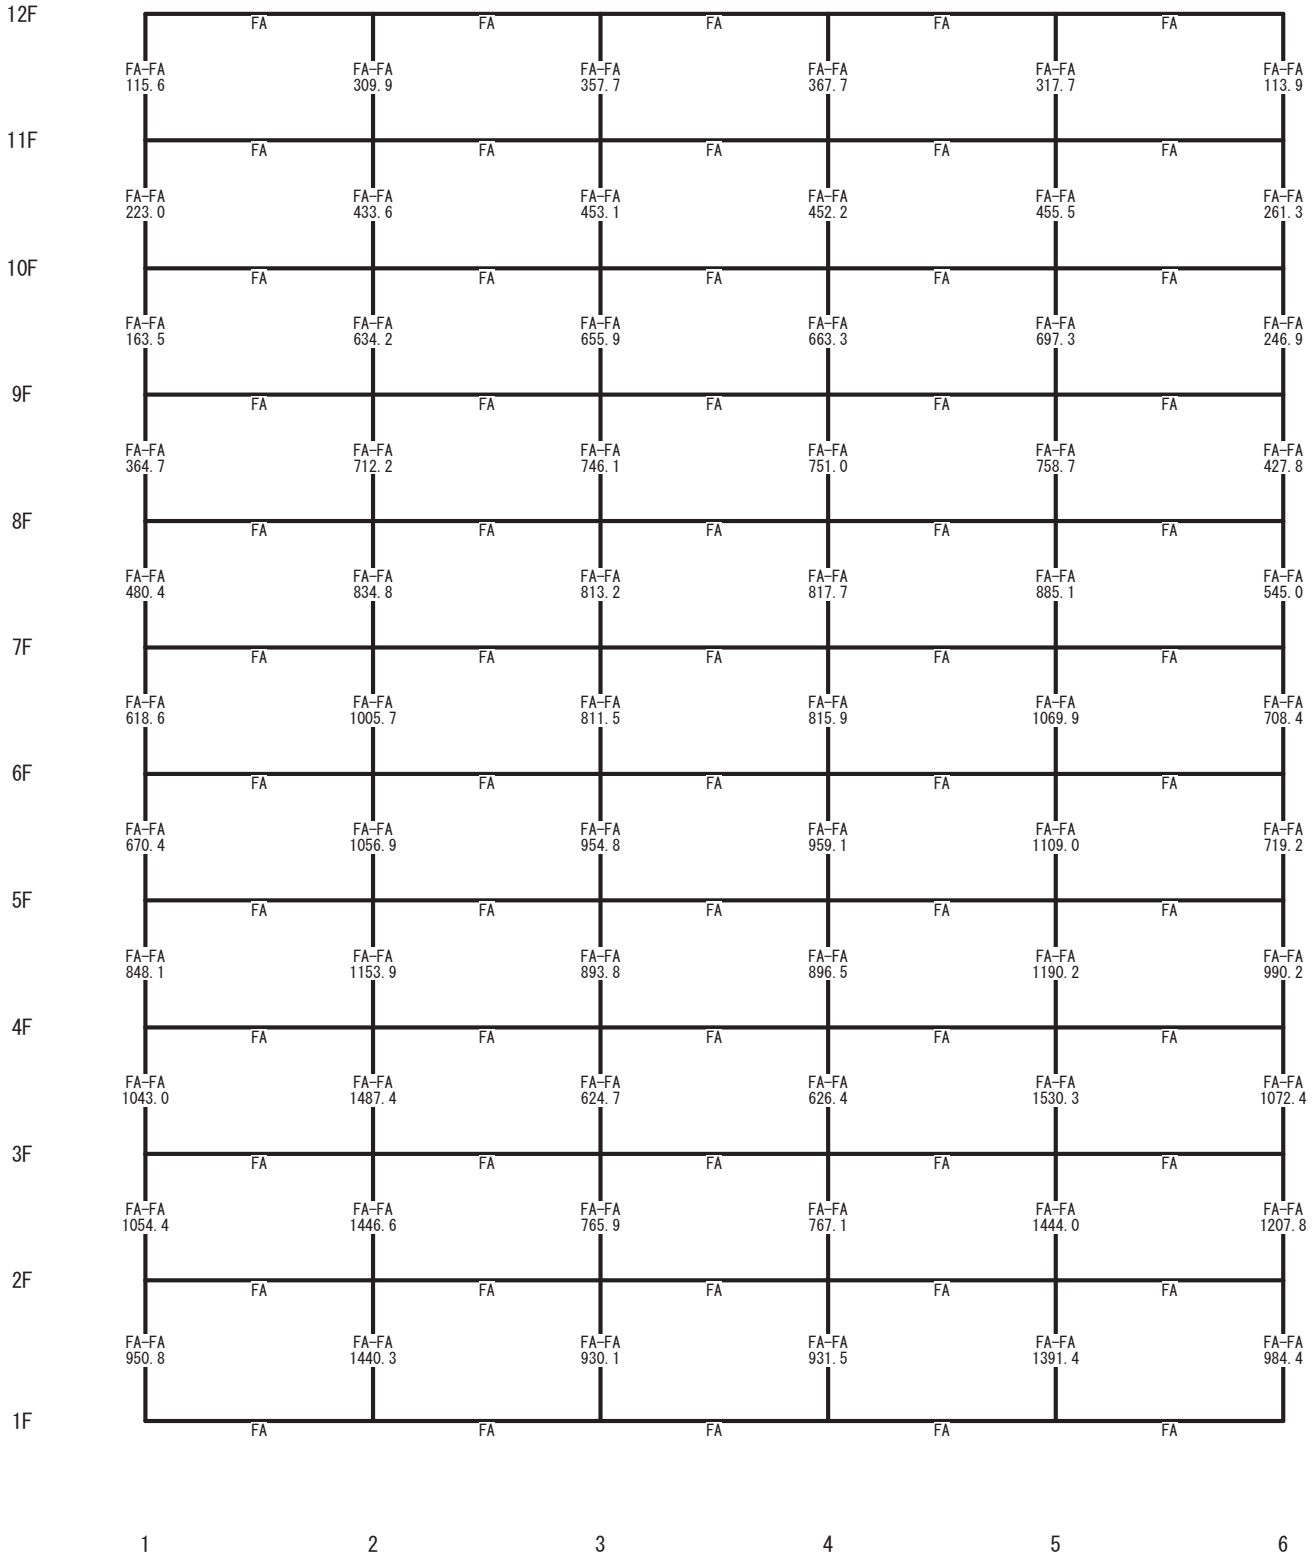

Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

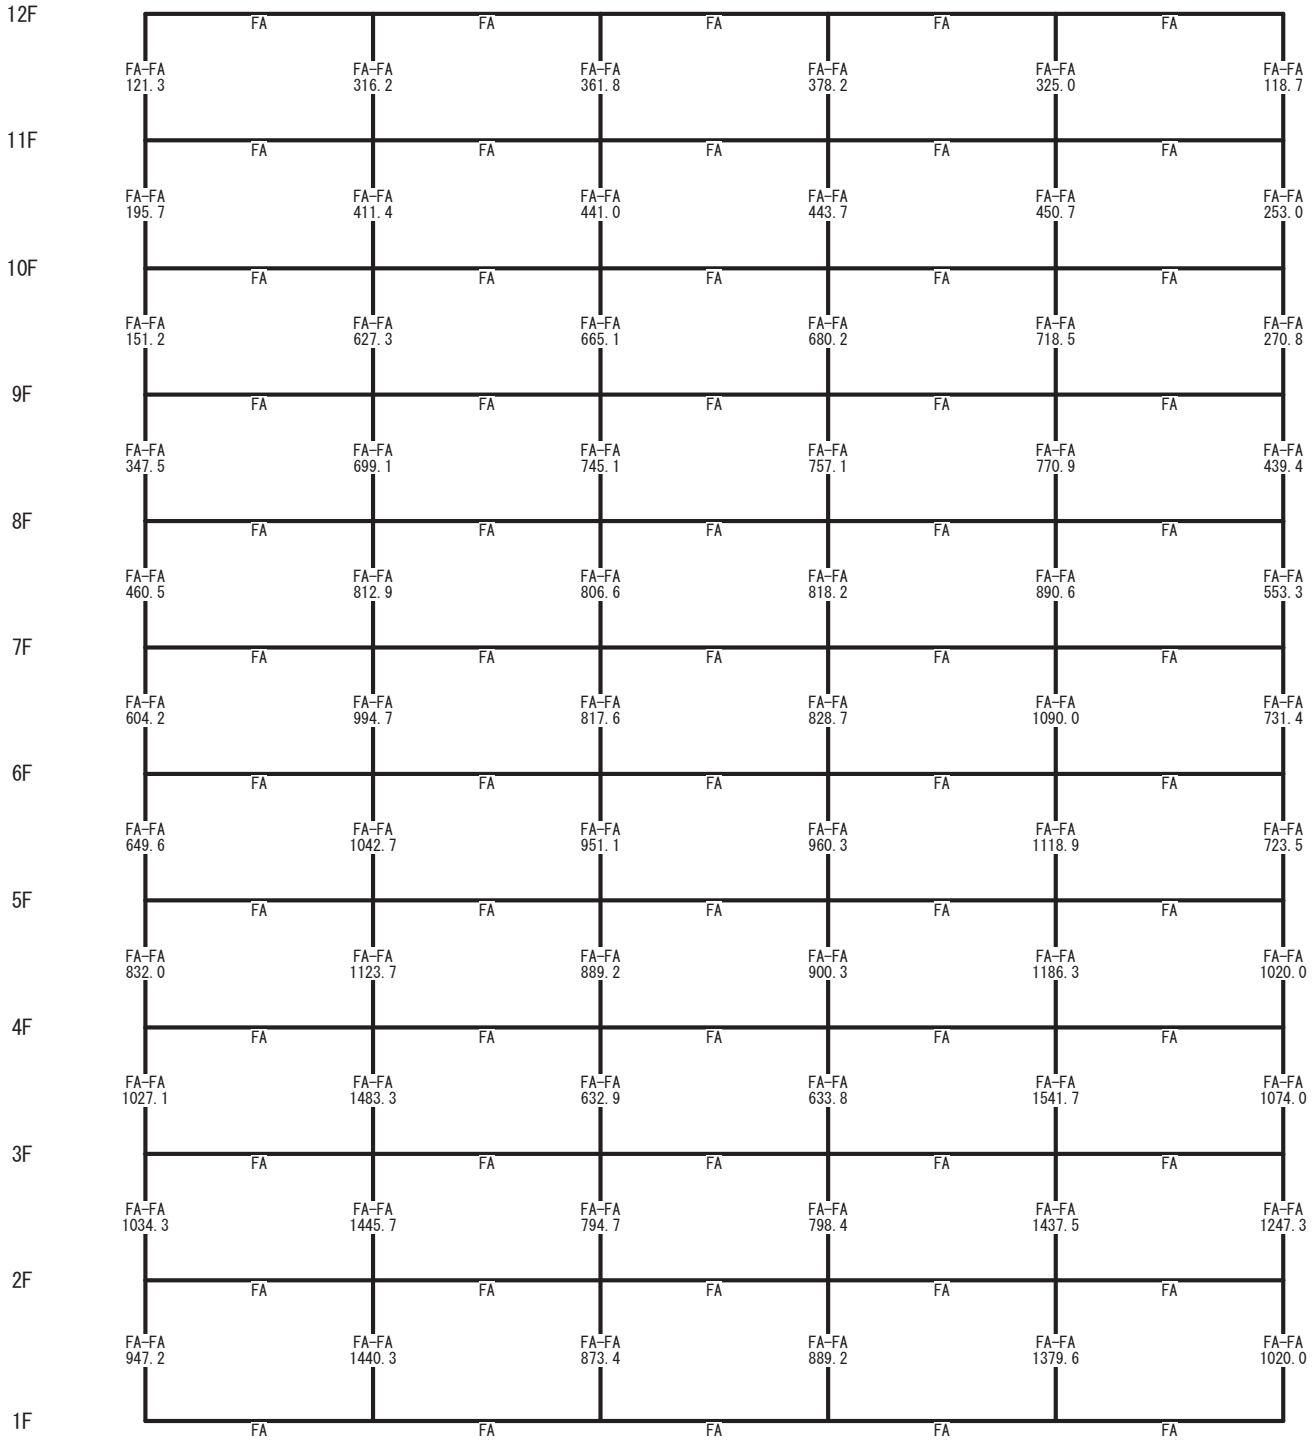

Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

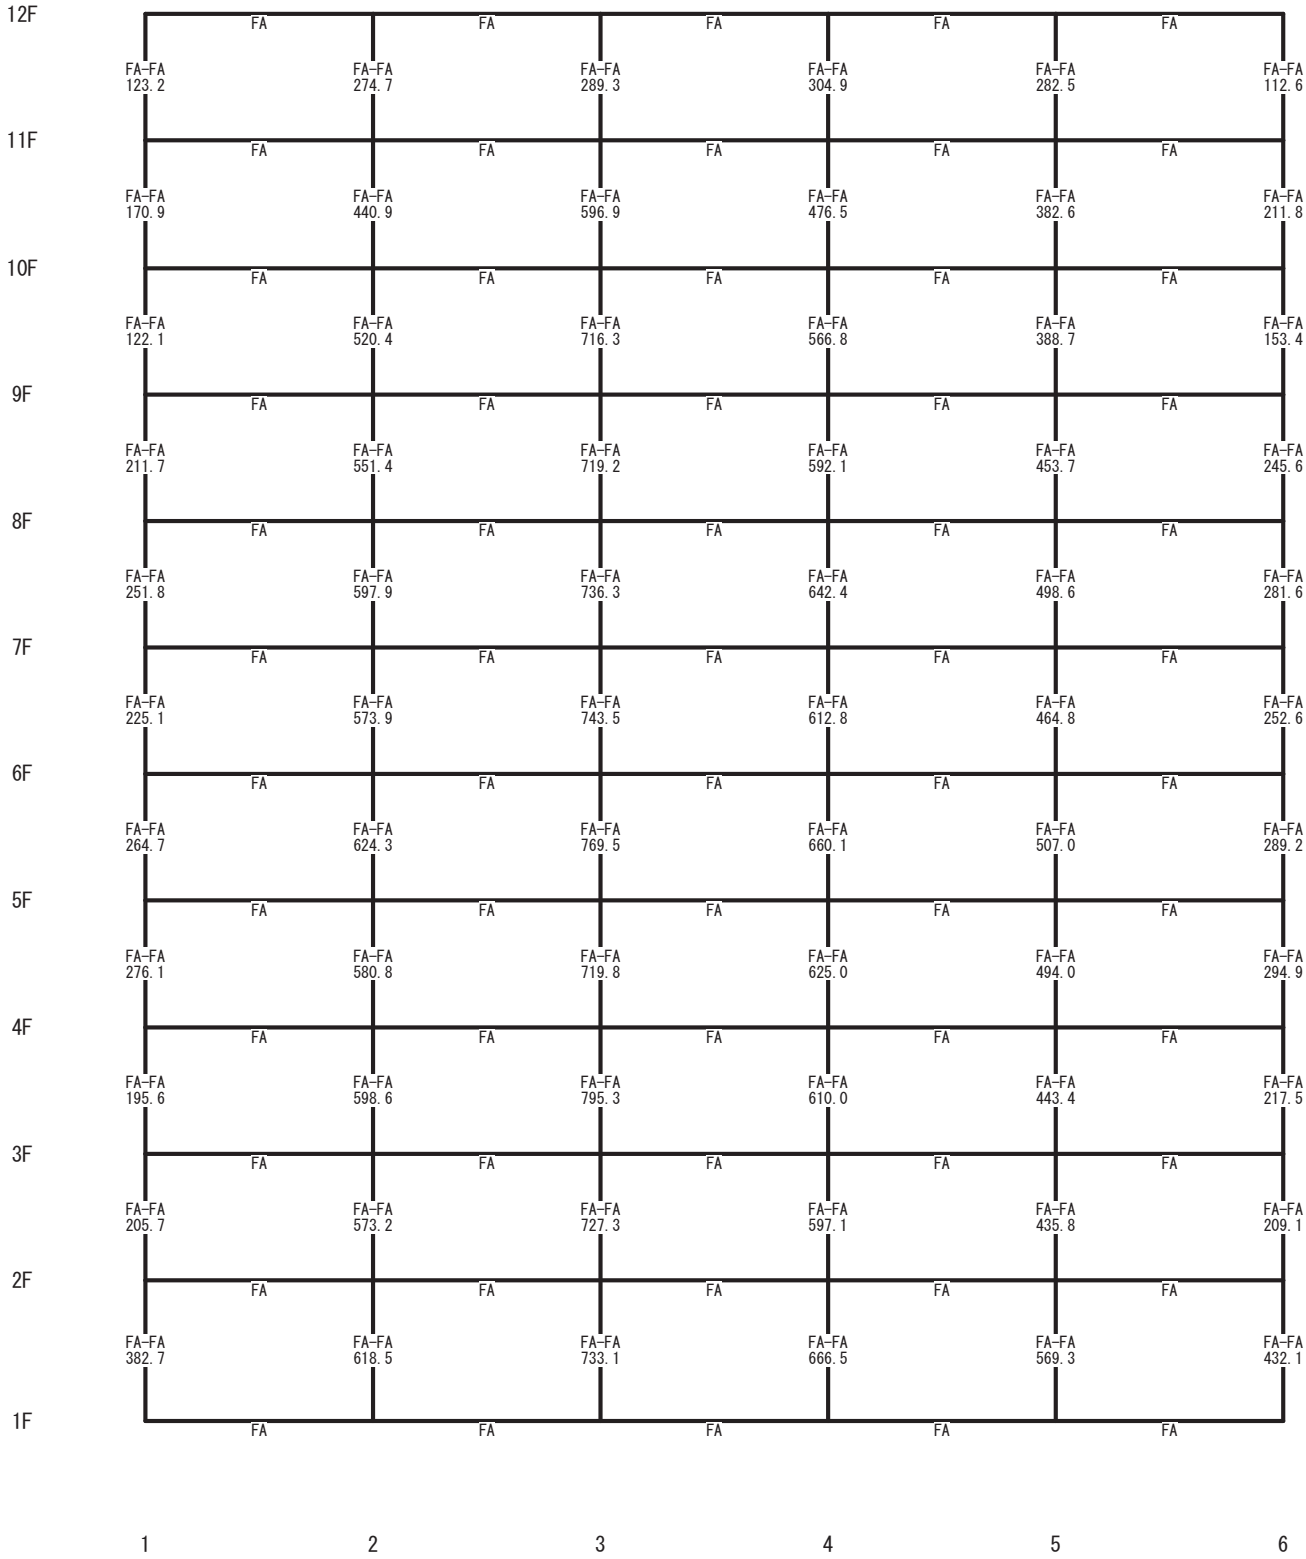

Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

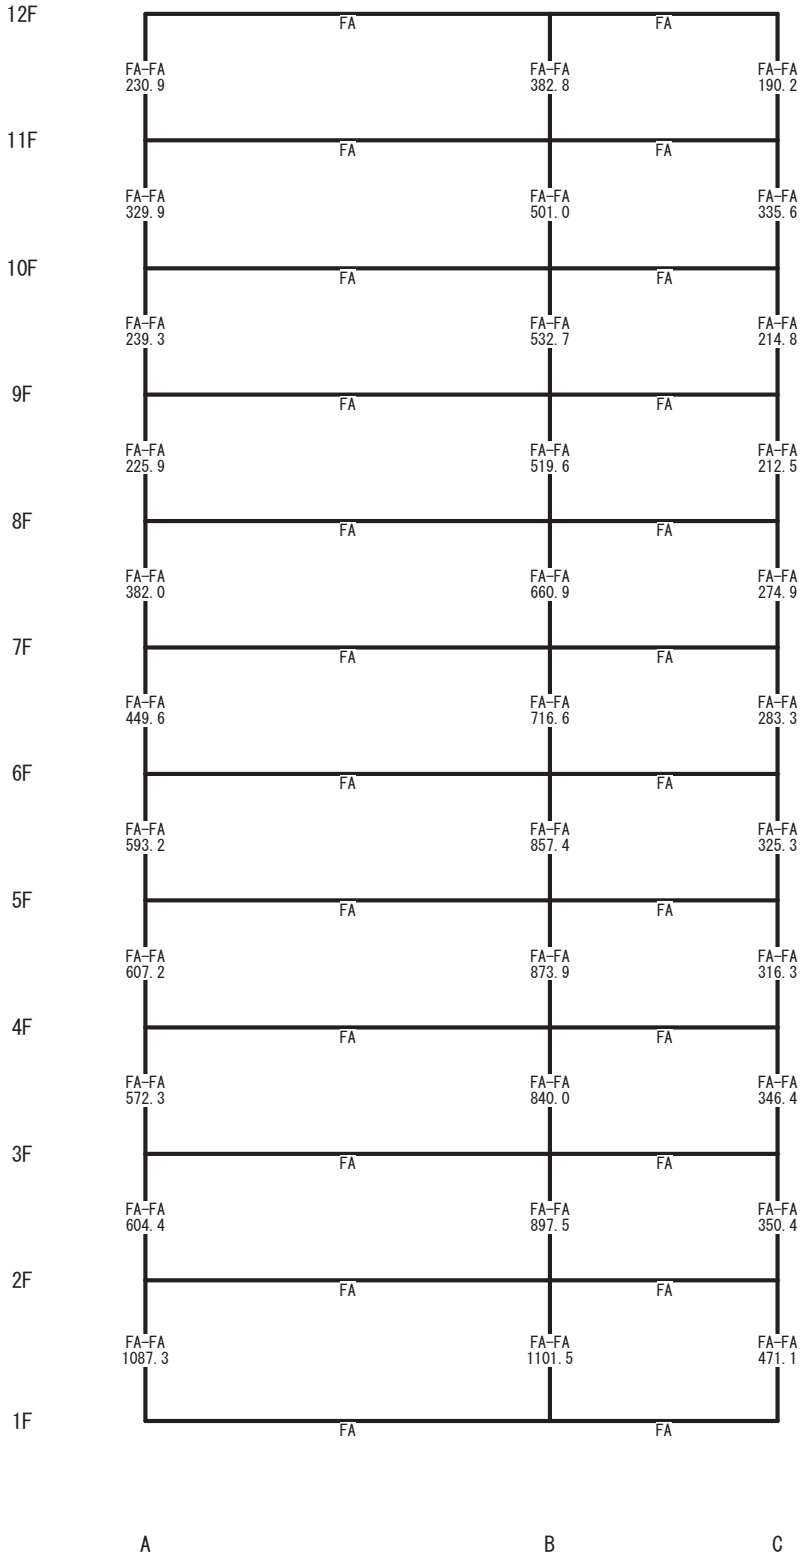

1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

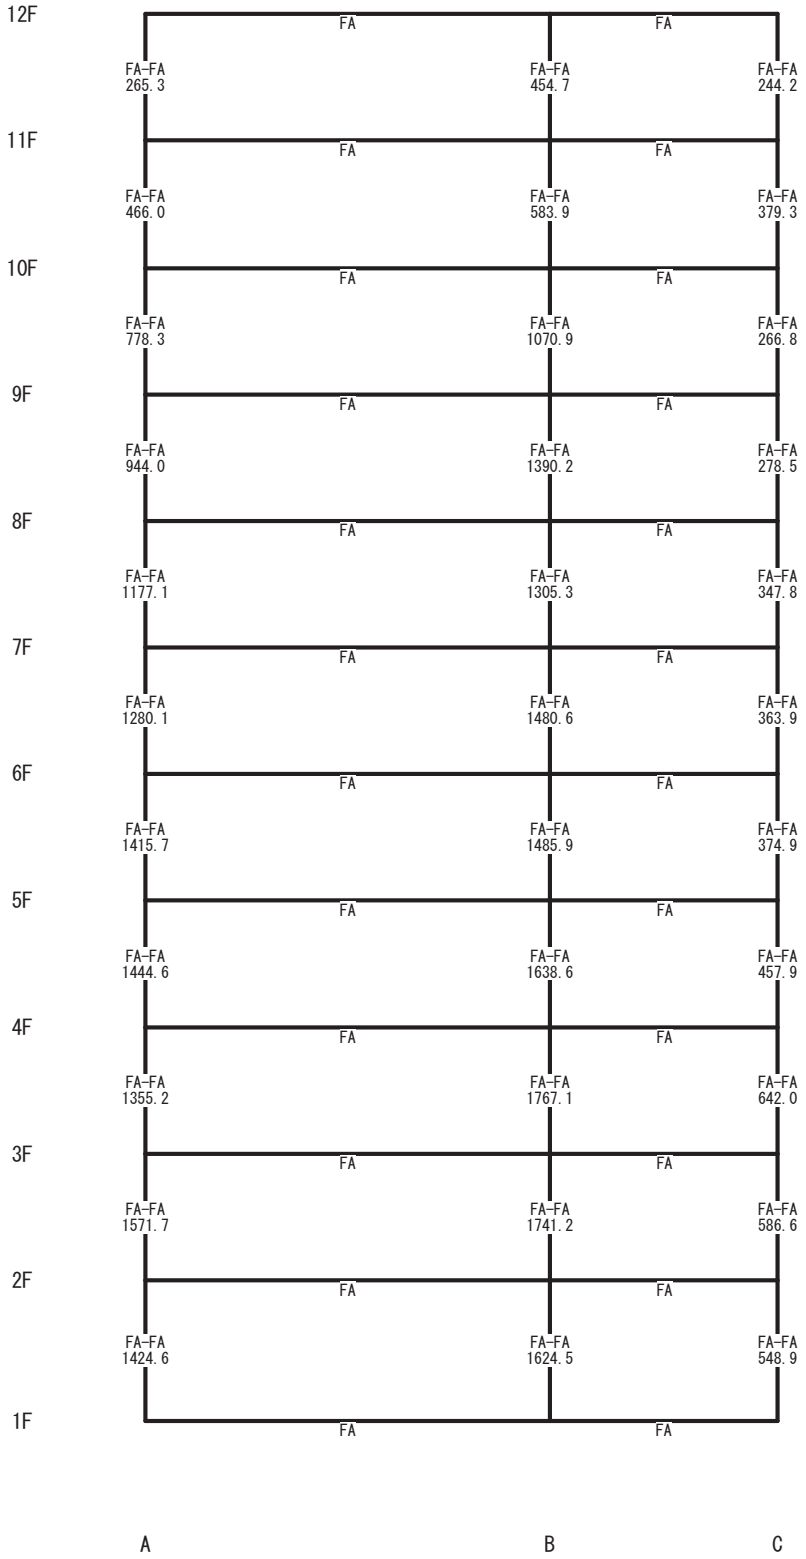

2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

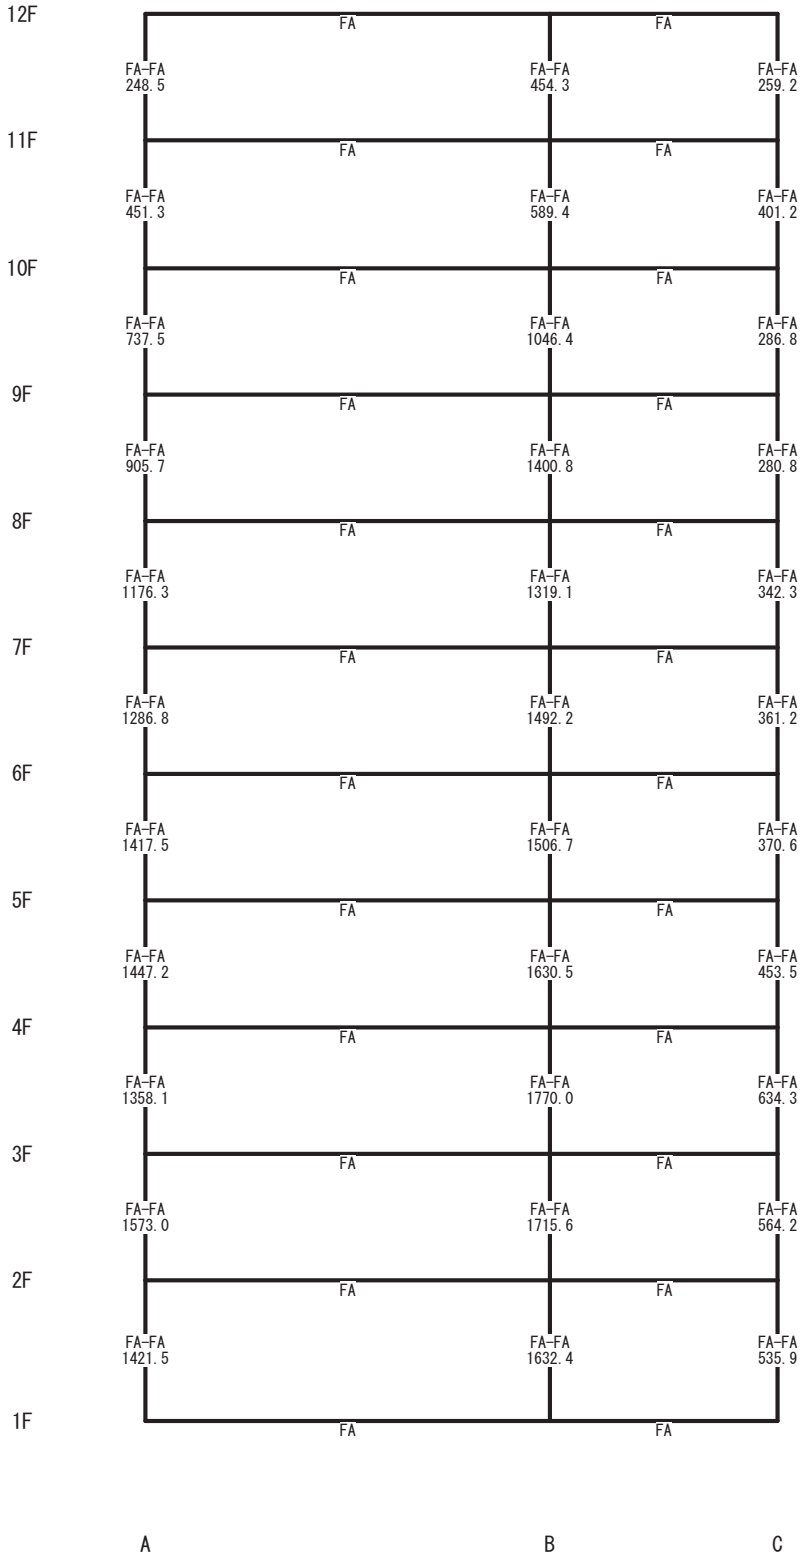

3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

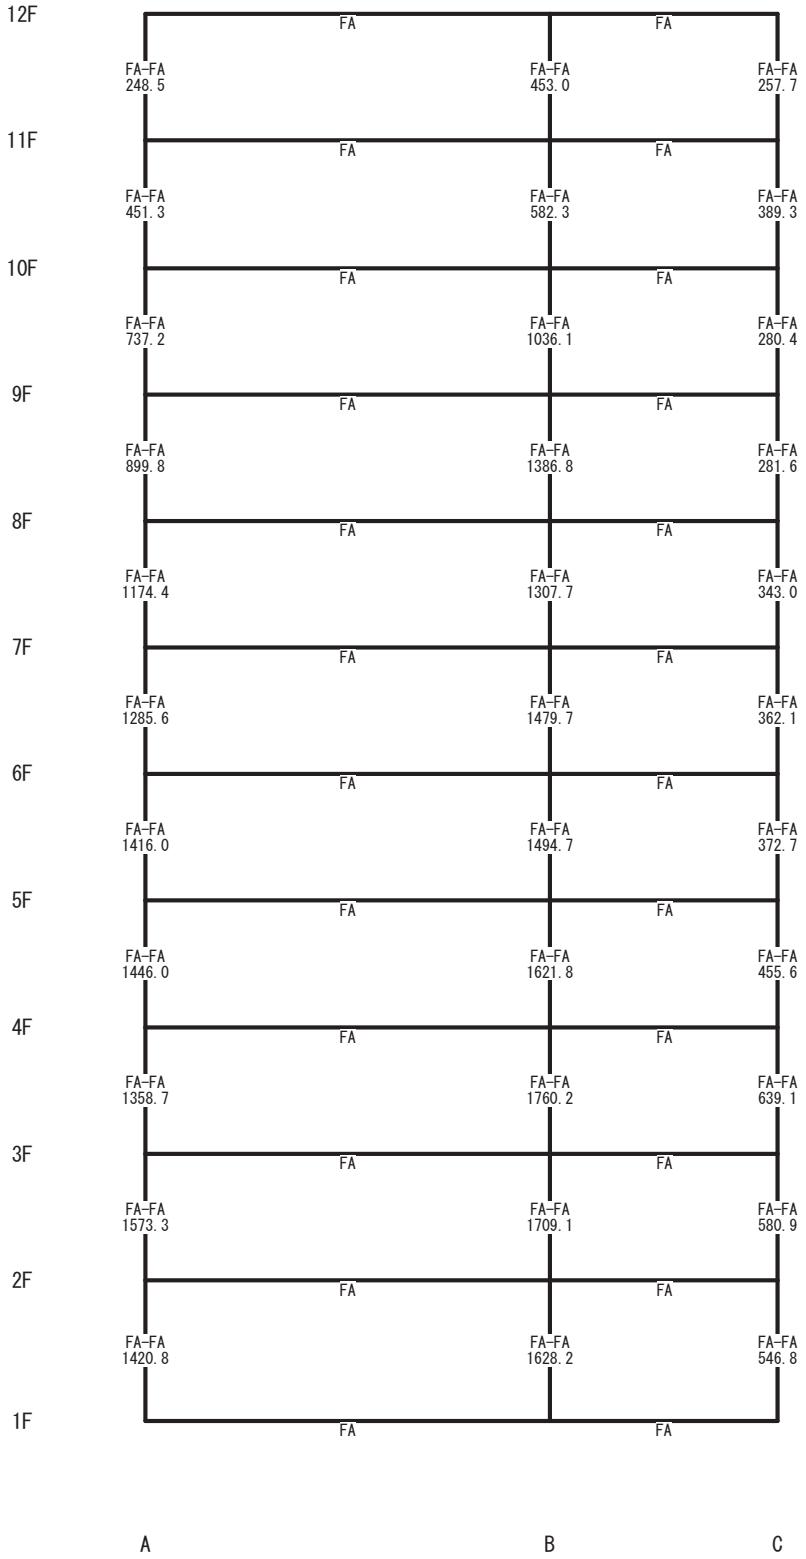

4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

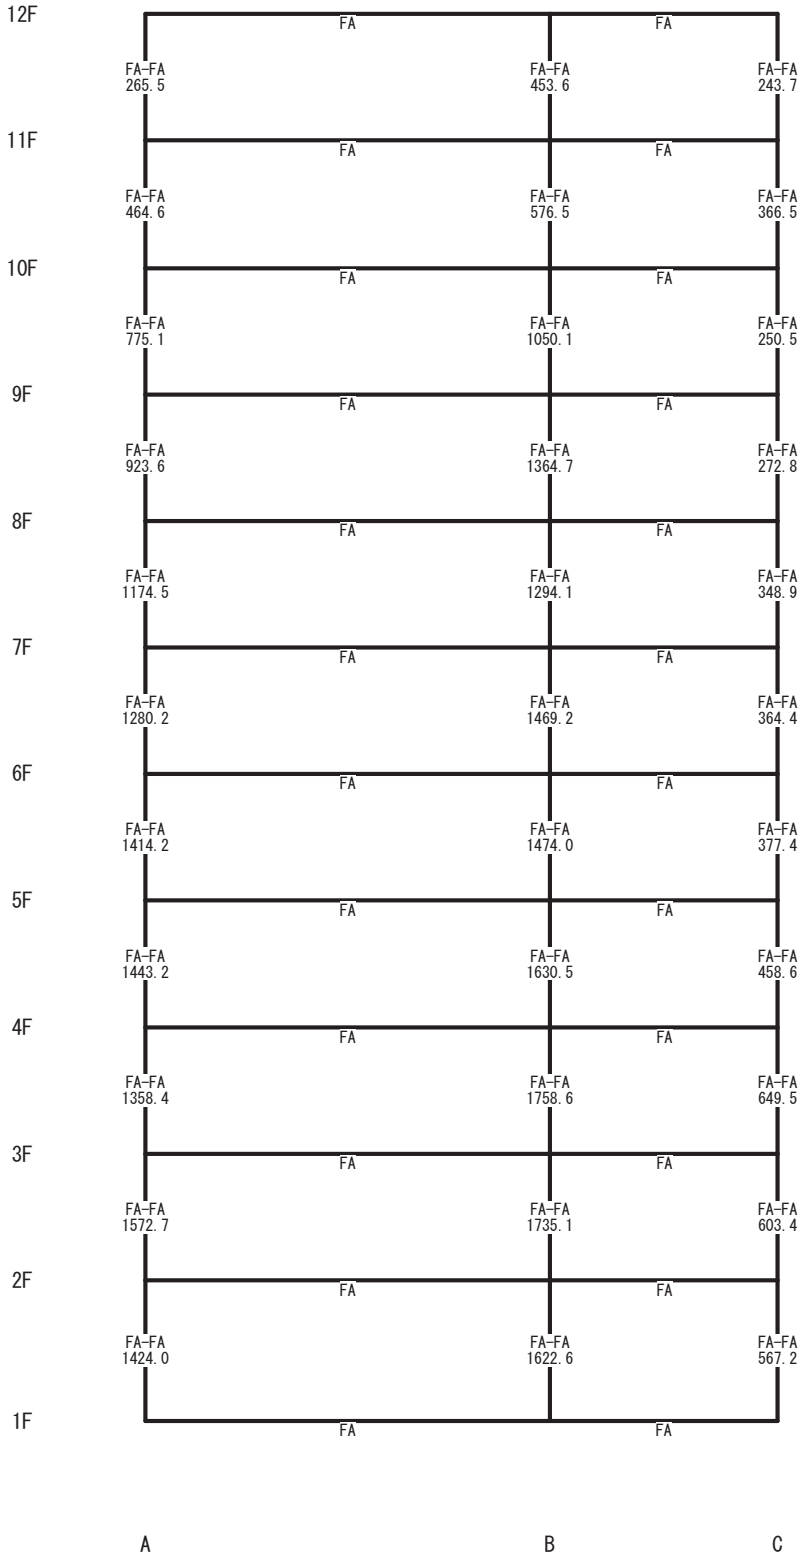

5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

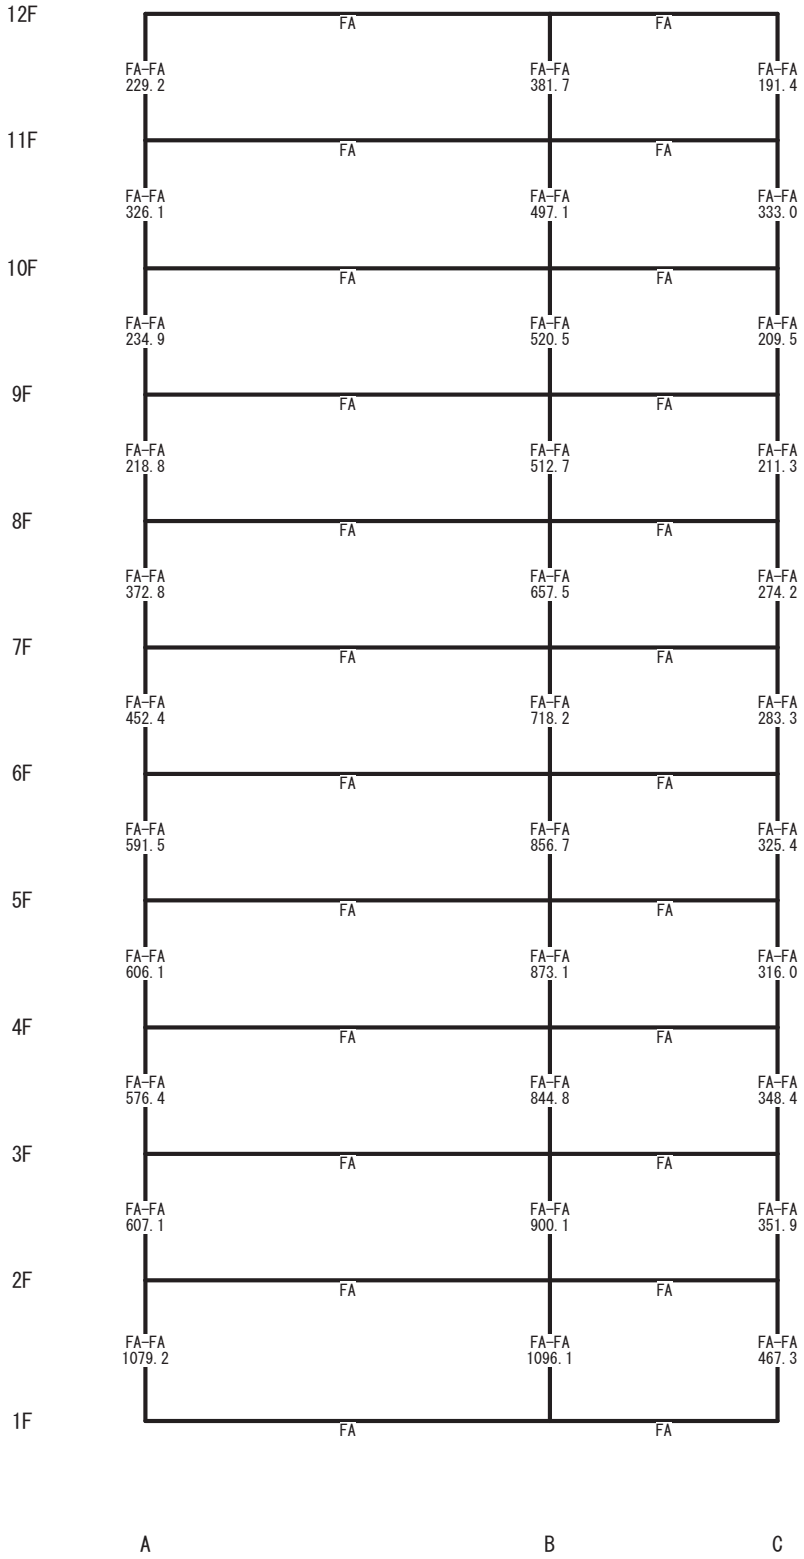

6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

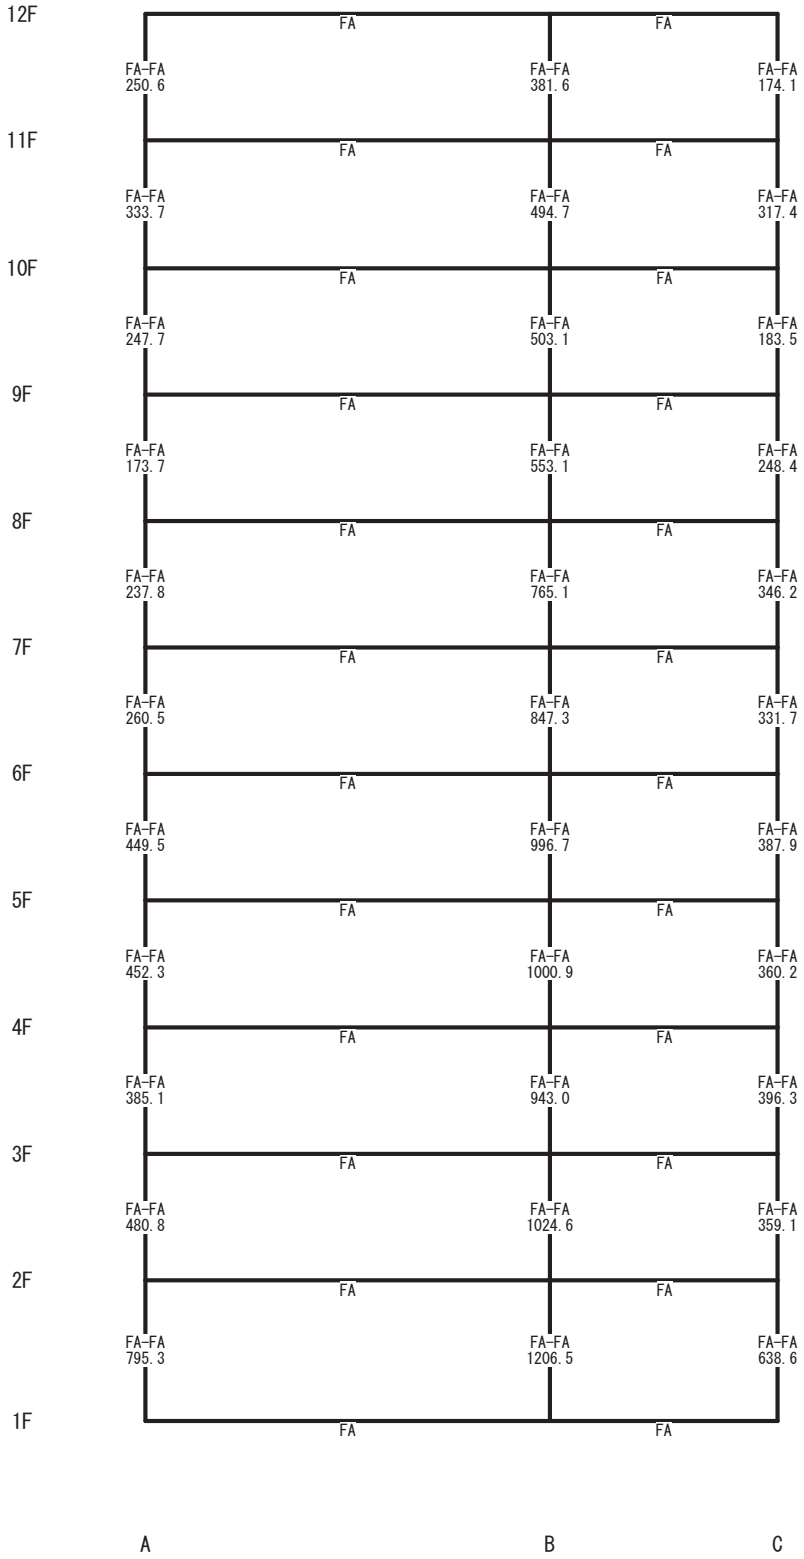

1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

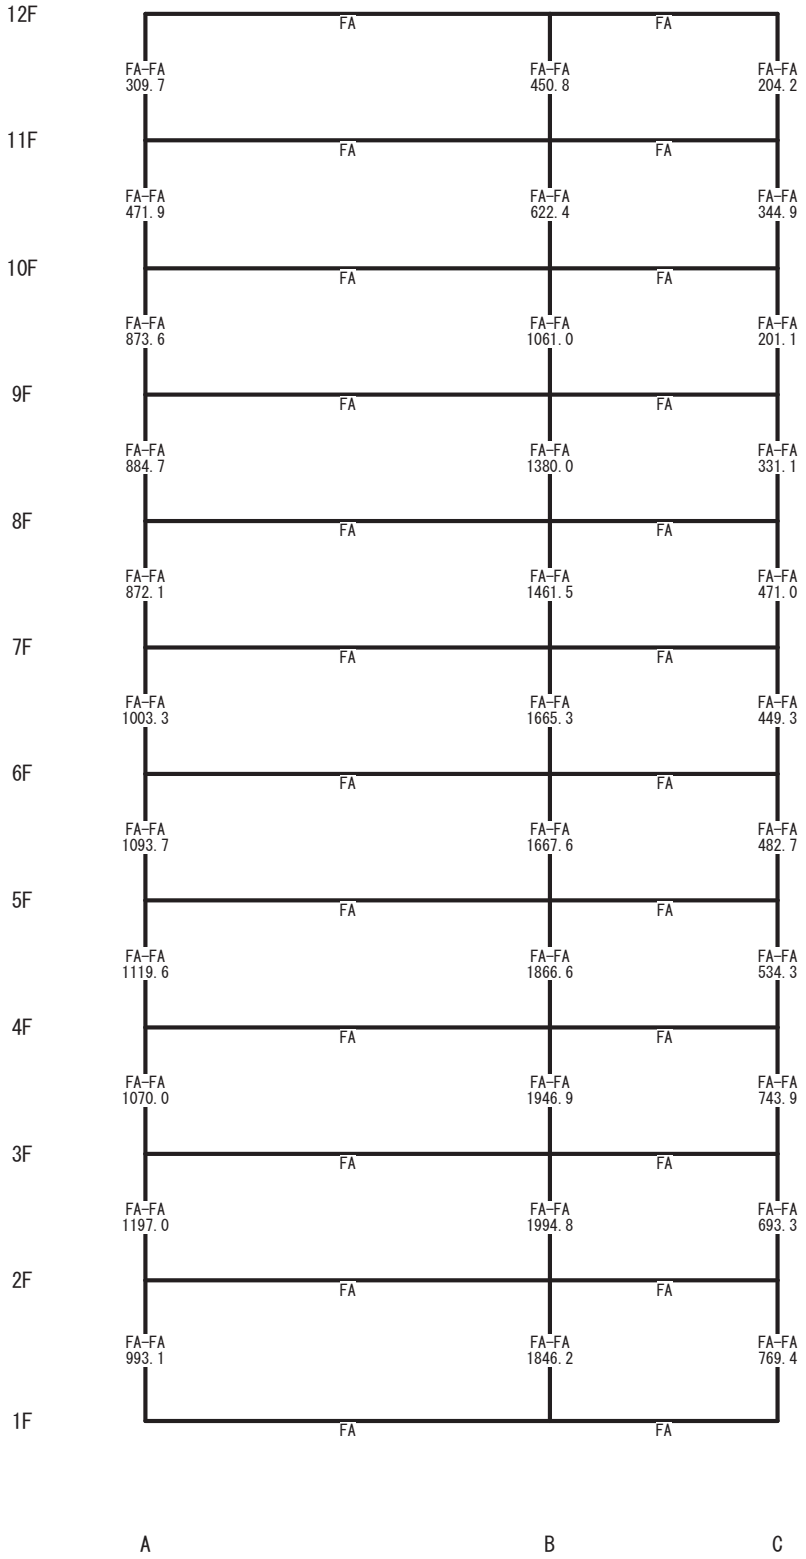

2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

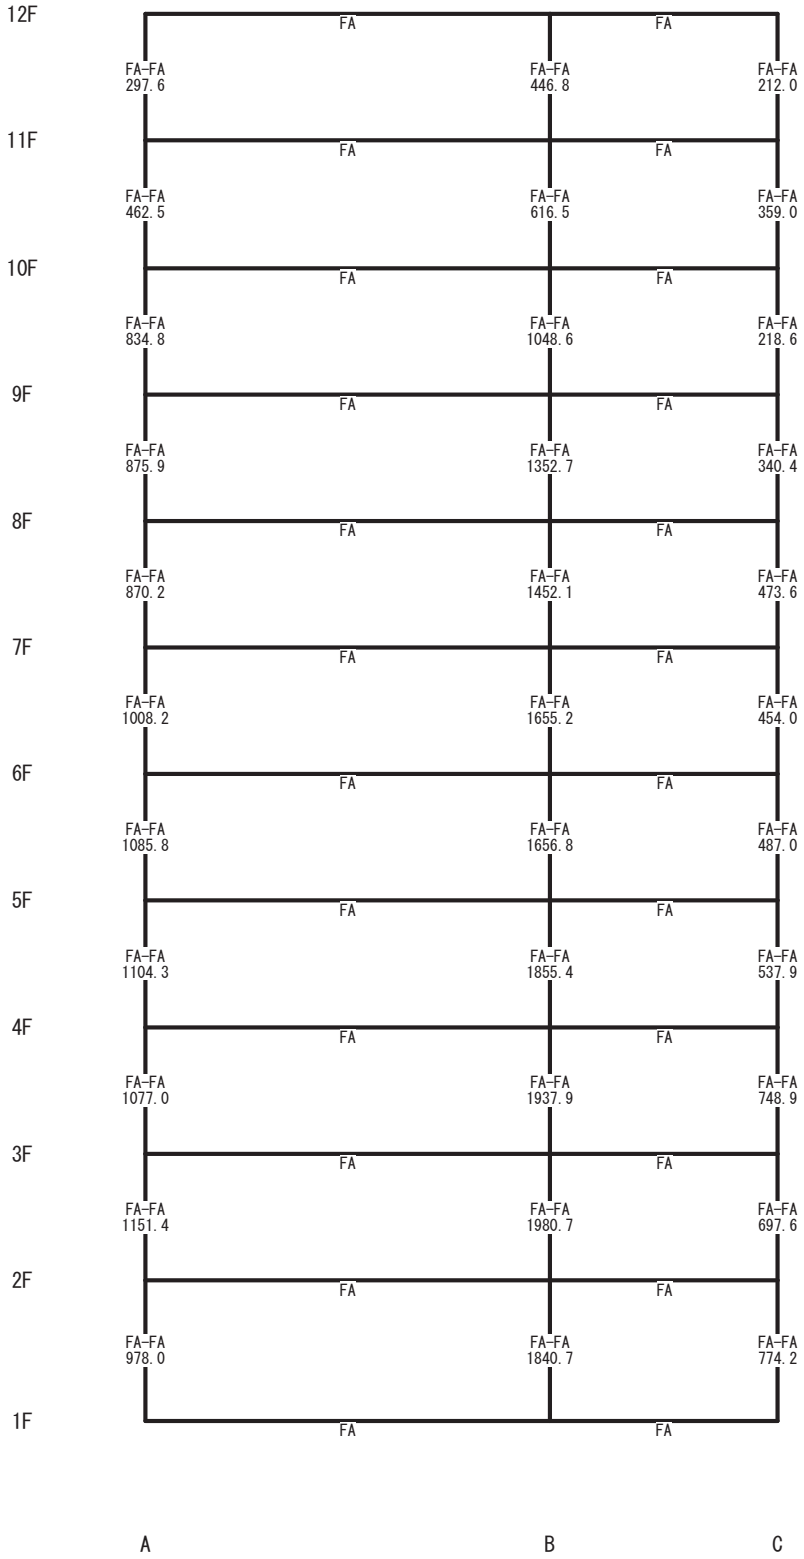

3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

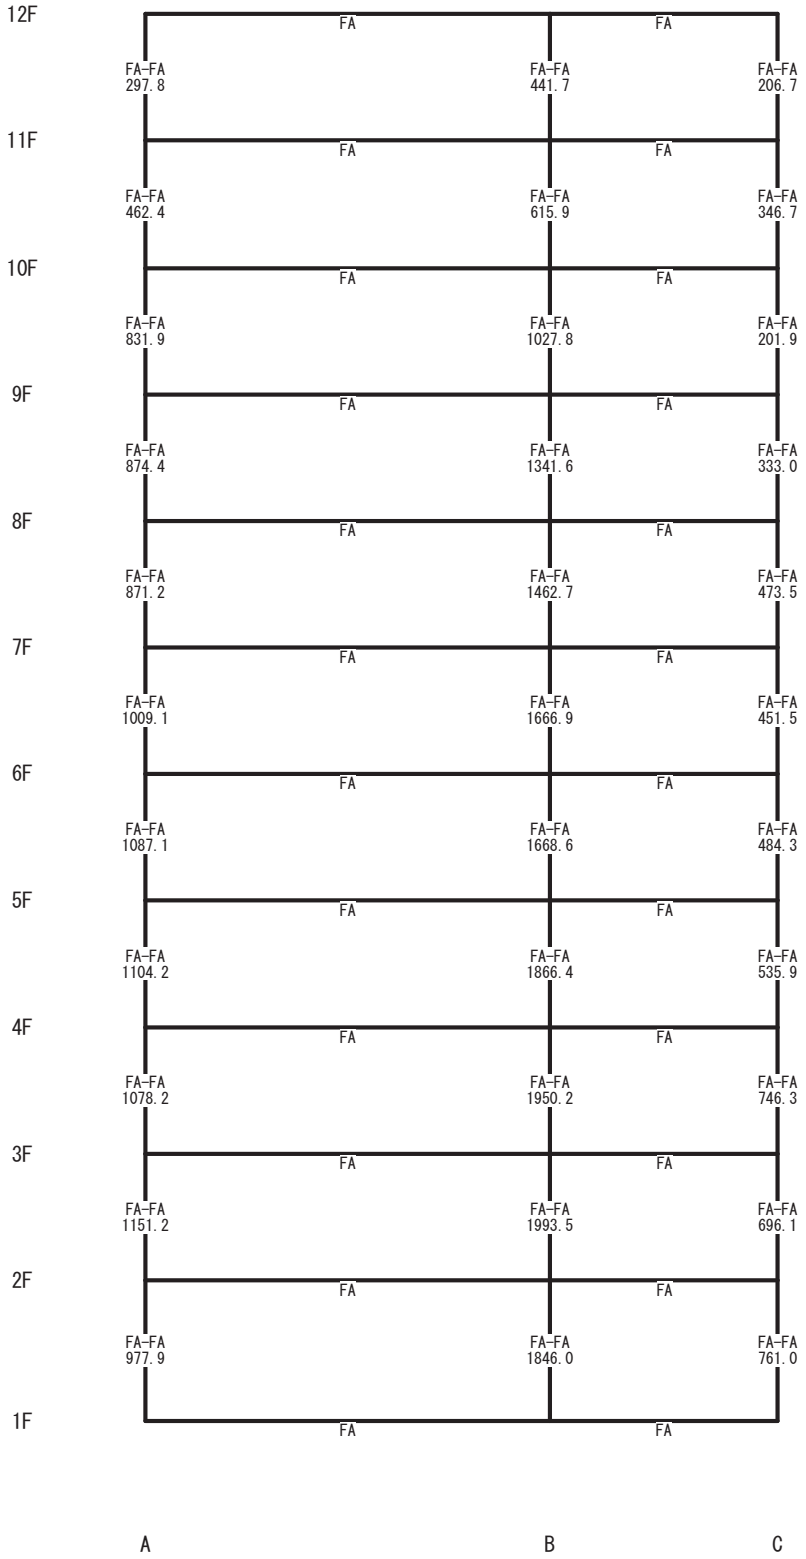

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

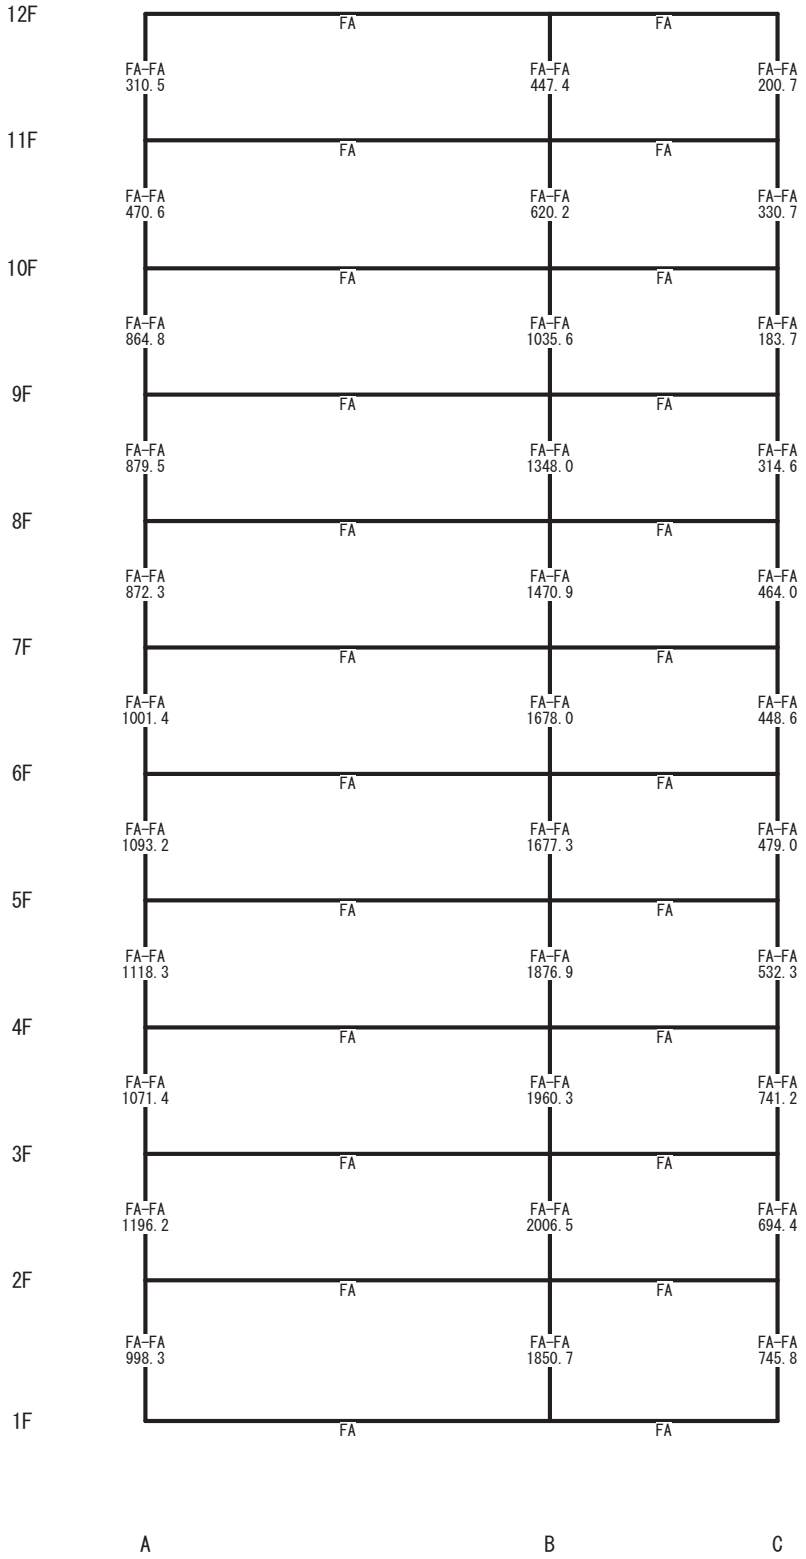

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

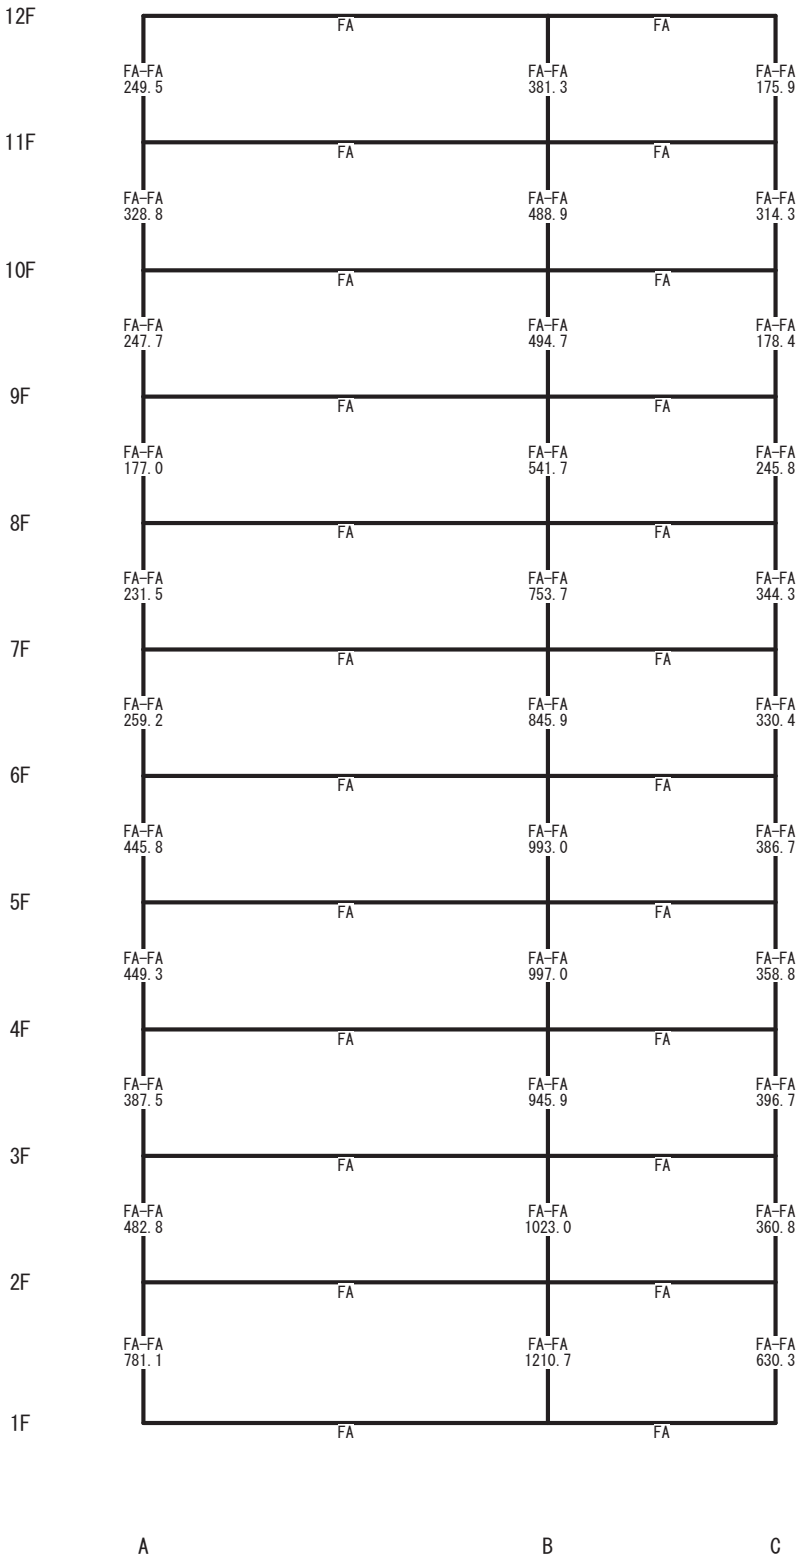

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2460.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5064.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5976.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14914.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2855.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16580.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3061.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12969.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5469.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	6392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	803.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	959.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	957.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	2612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2817.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13932.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1795.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3762.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3899.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	1859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19699.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	956.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	946.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	1329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1805.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1724.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3885.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1866.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	19644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	1584.9	0.0	1584.9	0.26	0.00	0.26	
	B	1620.2	0.0	1620.2	0.27	0.00	0.27	
	C	1385.6	0.0	1385.6	0.23	0.00	0.23	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4590.6	0.0	4590.6	0.76	0.00	0.76	Ai＝2.561 Co＝0.410
10F	A	2284.3	0.0	2284.3	0.21	0.00	0.21	
	B	2193.2	0.0	2193.2	0.20	0.00	0.20	
	C	2276.0	0.0	2276.0	0.21	0.00	0.21	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6753.5	0.0	6753.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.108 Co＝0.410
9F	A	3072.2	0.0	3072.2	0.20	0.00	0.20	
	B	3109.4	0.0	3109.4	0.20	0.00	0.20	
	C	2460.1	0.0	2460.1	0.16	0.00	0.16	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8641.7	0.0	8641.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.854 Co＝0.410
8F	A	3770.1	0.0	3770.1	0.18	0.00	0.18	
	B	3755.4	0.0	3755.4	0.18	0.00	0.18	
	C	2767.7	0.0	2767.7	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10293.2	0.0	10293.2	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.678 Co＝0.410
7F	A	4384.4	0.0	4384.4	0.17	0.00	0.17	
	B	4339.8	0.0	4339.8	0.17	0.00	0.17	
	C	3002.3	0.0	3002.3	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.5	0.0	11726.5	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.542 Co＝0.410
6F	A	5038.9	0.0	5038.9	0.17	0.00	0.17	
	B	5064.9	0.0	5064.9	0.17	0.00	0.17	
	C	2865.4	0.0	2865.4	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12969.1	0.0	12969.1	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.427 Co＝0.410
5F	A	5477.1	0.0	5477.1	0.15	0.00	0.15	
	B	5443.4	0.0	5443.4	0.15	0.00	0.15	
	C	3109.5	0.0	3109.5	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14029.9	0.0	14029.9	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.327 Co＝0.410
4F	A	5976.4	0.0	5976.4	0.15	0.00	0.15	
	B	5956.1	0.0	5956.1	0.15	0.00	0.15	
	C	2981.9	0.0	2981.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14914.4	0.0	14914.4	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.237 Co＝0.410
3F	A	6388.5	0.0	6388.5	0.14	0.00	0.14	
	B	6392.7	0.0	6392.7	0.14	0.00	0.14	
	C	2855.9	0.0	2855.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15637.1	0.0	15637.1	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.153 Co＝0.410
2F	A	6689.4	0.0	6689.4	0.13	0.00	0.13	
	B	6761.6	0.0	6761.6	0.13	0.00	0.13	
	C	2740.5	0.0	2740.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16191.5	0.0	16191.5	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.075 Co＝0.410
1F	A	6632.9	0.0	6632.9	0.12	0.00	0.12	
	B	6535.9	0.0	6535.9	0.12	0.00	0.12	
	C	3411.3	0.0	3411.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16580.0	0.0	16580.0	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.410

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1582.4	0.0	1582.4	0.26	0.00	0.26
	B	1621.1	0.0	1621.1	0.27	0.00	0.27
	C	1387.3	0.0	1387.3	0.23	0.00	0.23
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4590.8	0.0	4590.8	0.76	0.00	0.76	Ai＝2.561 Co＝0.410
10F	A	2278.6	0.0	2278.6	0.21	0.00	0.21	
	B	2195.5	0.0	2195.5	0.20	0.00	0.20	
	C	2279.6	0.0	2279.6	0.21	0.00	0.21	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6753.7	0.0	6753.7	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.108 Co＝0.410
9F	A	3061.1	0.0	3061.1	0.20	0.00	0.20	
	B	3113.1	0.0	3113.1	0.20	0.00	0.20	
	C	2467.6	0.0	2467.6	0.16	0.00	0.16	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8641.9	0.0	8641.9	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.854 Co＝0.410
8F	A	3760.6	0.0	3760.6	0.18	0.00	0.18	
	B	3759.2	0.0	3759.2	0.18	0.00	0.18	
	C	2773.7	0.0	2773.7	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10293.4	0.0	10293.4	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.678 Co＝0.410
7F	A	4376.1	0.0	4376.1	0.17	0.00	0.17	
	B	4342.1	0.0	4342.1	0.17	0.00	0.17	
	C	3008.5	0.0	3008.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.8	0.0	11726.8	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.542 Co＝0.410
6F	A	5030.0	0.0	5030.0	0.17	0.00	0.17	
	B	5066.6	0.0	5066.6	0.17	0.00	0.17	
	C	2872.8	0.0	2872.8	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12969.4	0.0	12969.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.427 Co＝0.410
5F	A	5469.4	0.0	5469.4	0.15	0.00	0.15	
	B	5446.1	0.0	5446.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3114.8	0.0	3114.8	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14030.3	0.0	14030.3	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.327 Co＝0.410
4F	A	5972.8	0.0	5972.8	0.15	0.00	0.15	
	B	5951.5	0.0	5951.5	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	C	2990.6	0.0	2990.6	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14914.8	0.0	14914.8	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.237 Co＝0.410
3F	A	6384.2	0.0	6384.2	0.14	0.00	0.14	
	B	6393.0	0.0	6393.0	0.14	0.00	0.14	
	C	2860.3	0.0	2860.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15637.5	0.0	15637.5	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.153 Co＝0.410
2F	A	6685.8	0.0	6685.8	0.13	0.00	0.13	
	B	6757.9	0.0	6757.9	0.13	0.00	0.13	
	C	2748.3	0.0	2748.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16192.0	0.0	16192.0	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.075 Co＝0.410
1F	A	6628.6	0.0	6628.6	0.12	0.00	0.12	
	B	6549.7	0.0	6549.7	0.12	0.00	0.12	
	C	3402.2	0.0	3402.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16580.5	0.0	16580.5	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.410

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	803.9	0.0	803.9	0.13	0.00	0.13	
	2	964.2	0.0	964.2	0.16	0.00	0.16	
	3	962.0	0.0	962.0	0.16	0.00	0.16	
	4	959.2	0.0	959.2	0.16	0.00	0.16	
	5	962.8	0.0	962.8	0.16	0.00	0.16	
	6	802.3	0.0	802.3	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5454.4	0.0	5454.4	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.561 Co＝0.488
10F	1	1166.5	0.0	1166.5	0.11	0.00	0.11	
	2	1429.2	0.0	1429.2	0.13	0.00	0.13	
	3	1441.9	0.0	1441.9	0.13	0.00	0.13	
	4	1422.9	0.0	1422.9	0.13	0.00	0.13	
	5	1407.6	0.0	1407.6	0.13	0.00	0.13	
	6	1156.1	0.0	1156.1	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8024.3	0.0	8024.3	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.108 Co＝0.488
9F	1	986.7	0.0	986.7	0.06	0.00	0.06	
	2	2116.0	0.0	2116.0	0.14	0.00	0.14	
	3	2070.7	0.0	2070.7	0.13	0.00	0.13	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	4	2053.7	0.0	2053.7	0.13	0.00	0.13	
	5	2075.7	0.0	2075.7	0.13	0.00	0.13	
	6	964.9	0.0	964.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10267.7	0.0	10267.7	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.854 Co＝0.488
8F	1	957.9	0.0	957.9	0.05	0.00	0.05	
	2	2612.6	0.0	2612.6	0.13	0.00	0.13	
	3	2587.3	0.0	2587.3	0.13	0.00	0.13	
	4	2568.2	0.0	2568.2	0.12	0.00	0.12	
	5	2561.1	0.0	2561.1	0.12	0.00	0.12	
	6	942.7	0.0	942.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12230.0	0.0	12230.0	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.678 Co＝0.488
7F	1	1317.7	0.0	1317.7	0.05	0.00	0.05	
	2	2830.3	0.0	2830.3	0.11	0.00	0.11	
	3	2837.7	0.0	2837.7	0.11	0.00	0.11	
	4	2825.1	0.0	2825.1	0.11	0.00	0.11	
	5	2817.5	0.0	2817.5	0.11	0.00	0.11	
	6	1304.6	0.0	1304.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13933.0	0.0	13933.0	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.542 Co＝0.488
6F	1	1449.5	0.0	1449.5	0.05	0.00	0.05	
	2	3124.6	0.0	3124.6	0.10	0.00	0.10	
	3	3140.2	0.0	3140.2	0.10	0.00	0.10	
	4	3127.4	0.0	3127.4	0.10	0.00	0.10	
	5	3113.9	0.0	3113.9	0.10	0.00	0.10	
	6	1453.9	0.0	1453.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15409.4	0.0	15409.4	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.427 Co＝0.488
5F	1	1775.9	0.0	1775.9	0.05	0.00	0.05	
	2	3276.4	0.0	3276.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3294.8	0.0	3294.8	0.09	0.00	0.09	
	4	3283.5	0.0	3283.5	0.09	0.00	0.09	
	5	3265.6	0.0	3265.6	0.09	0.00	0.09	
	6	1773.6	0.0	1773.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16669.9	0.0	16669.9	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.327 Co＝0.488
4F	1	1797.4	0.0	1797.4	0.04	0.00	0.04	
	2	3541.1	0.0	3541.1	0.09	0.00	0.09	
	3	3531.2	0.0	3531.2	0.09	0.00	0.09	
	4	3523.5	0.0	3523.5	0.09	0.00	0.09	
	5	3532.4	0.0	3532.4	0.09	0.00	0.09	
	6	1795.1	0.0	1795.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17720.8	0.0	17720.8	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.237 Co＝0.488
3F	1	1758.6	0.0	1758.6	0.04	0.00	0.04	
	2	3764.3	0.0	3764.3	0.08	0.00	0.08	
	3	3762.3	0.0	3762.3	0.08	0.00	0.08	
	4	3758.0	0.0	3758.0	0.08	0.00	0.08	
	5	3766.5	0.0	3766.5	0.08	0.00	0.08	
	6	1769.6	0.0	1769.6	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18579.4	0.0	18579.4	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.153 Co＝0.488
2F	1	1852.3	0.0	1852.3	0.04	0.00	0.04	
	2	3899.6	0.0	3899.6	0.08	0.00	0.08	
	3	3852.8	0.0	3852.8	0.08	0.00	0.08	
	4	3863.3	0.0	3863.3	0.08	0.00	0.08	
	5	3911.2	0.0	3911.2	0.08	0.00	0.08	
	6	1859.1	0.0	1859.1	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19238.2	0.0	19238.2	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.075 Co＝0.488
1F	1	2659.9	0.0	2659.9	0.05	0.00	0.05	
	2	3598.0	0.0	3598.0	0.06	0.00	0.06	
	3	3589.8	0.0	3589.8	0.06	0.00	0.06	
	4	3595.8	0.0	3595.8	0.06	0.00	0.06	
	5	3613.9	0.0	3613.9	0.07	0.00	0.07	
	6	2642.5	0.0	2642.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19699.8	0.0	19699.8	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.488

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	806.4	0.0	806.4	0.13	0.00	0.13	
	2	964.8	0.0	964.8	0.16	0.00	0.16	
	3	956.4	0.0	956.4	0.16	0.00	0.16	
	4	946.3	0.0	946.3	0.16	0.00	0.16	
	5	958.5	0.0	958.5	0.16	0.00	0.16	
	6	806.7	0.0	806.7	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5439.0	0.0	5439.0	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.561 Co＝0.486
10F	1	1145.8	0.0	1145.8	0.11	0.00	0.11	
	2	1439.3	0.0	1439.3	0.13	0.00	0.13	
	3	1438.0	0.0	1438.0	0.13	0.00	0.13	
	4	1425.0	0.0	1425.0	0.13	0.00	0.13	
	5	1421.4	0.0	1421.4	0.13	0.00	0.13	
	6	1132.0	0.0	1132.0	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8001.6	0.0	8001.6	0.75	0.00	0.75	Ai＝2.108 Co＝0.486
9F	1	934.3	0.0	934.3	0.06	0.00	0.06	
	2	2135.7	0.0	2135.7	0.14	0.00	0.14	
	3	2102.1	0.0	2102.1	0.13	0.00	0.13	
	4	2061.6	0.0	2061.6	0.13	0.00	0.13	
	5	2084.2	0.0	2084.2	0.13	0.00	0.13	
	6	920.8	0.0	920.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10238.7	0.0	10238.7	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.854 Co＝0.486
8F	1	975.1	0.0	975.1	0.05	0.00	0.05	
	2	2595.8	0.0	2595.8	0.13	0.00	0.13	
	3	2568.9	0.0	2568.9	0.13	0.00	0.13	
	4	2549.1	0.0	2549.1	0.12	0.00	0.12	
	5	2542.1	0.0	2542.1	0.12	0.00	0.12	
	6	964.5	0.0	964.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	12195.4	0.0	12195.4	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.678 Co＝0.486
7F	1	1349.2	0.0	1349.2	0.05	0.00	0.05	
	2	2804.6	0.0	2804.6	0.11	0.00	0.11	
	3	2795.8	0.0	2795.8	0.11	0.00	0.11	
	4	2807.4	0.0	2807.4	0.11	0.00	0.11	
	5	2807.1	0.0	2807.1	0.11	0.00	0.11	
	6	1329.5	0.0	1329.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13893.6	0.0	13893.6	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.542 Co＝0.486
6F	1	1439.5	0.0	1439.5	0.05	0.00	0.05	
	2	3117.9	0.0	3117.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3117.4	0.0	3117.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3127.6	0.0	3127.6	0.10	0.00	0.10	
	5	3128.0	0.0	3128.0	0.10	0.00	0.10	
	6	1435.5	0.0	1435.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15365.9	0.0	15365.9	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.427 Co＝0.486
5F	1	1834.1	0.0	1834.1	0.05	0.00	0.05	
	2	3244.0	0.0	3244.0	0.09	0.00	0.09	
	3	3229.6	0.0	3229.6	0.09	0.00	0.09	
	4	3240.0	0.0	3240.0	0.09	0.00	0.09	
	5	3249.5	0.0	3249.5	0.09	0.00	0.09	
	6	1825.5	0.0	1825.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16622.7	0.0	16622.7	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.327 Co＝0.486
4F	1	1813.3	0.0	1813.3	0.04	0.00	0.04	
	2	3520.5	0.0	3520.5	0.09	0.00	0.09	
	3	3497.7	0.0	3497.7	0.09	0.00	0.09	
	4	3506.6	0.0	3506.6	0.09	0.00	0.09	
	5	3527.5	0.0	3527.5	0.09	0.00	0.09	
	6	1805.2	0.0	1805.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17670.7	0.0	17670.7	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.237 Co＝0.486
3F	1	1724.3	0.0	1724.3	0.04	0.00	0.04	
	2	3760.9	0.0	3760.9	0.08	0.00	0.08	
	3	3763.8	0.0	3763.8	0.08	0.00	0.08	
	4	3774.8	0.0	3774.8	0.08	0.00	0.08	
	5	3772.9	0.0	3772.9	0.08	0.00	0.08	
	6	1730.2	0.0	1730.2	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18526.9	0.0	18526.9	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.153 Co＝0.486
2F	1	1864.5	0.0	1864.5	0.04	0.00	0.04	
	2	3885.1	0.0	3885.1	0.08	0.00	0.08	
	3	3829.7	0.0	3829.7	0.08	0.00	0.08	
	4	3840.8	0.0	3840.8	0.08	0.00	0.08	
	5	3897.1	0.0	3897.1	0.08	0.00	0.08	
	6	1866.6	0.0	1866.6	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19183.8	0.0	19183.8	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.075 Co＝0.486
1F	1	2640.4	0.0	2640.4	0.05	0.00	0.05	
	2	3608.7	0.0	3608.7	0.06	0.00	0.06	
	3	3593.0	0.0	3593.0	0.06	0.00	0.06	
	4	3584.9	0.0	3584.9	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	5	3594.9	0.0	3594.9	0.06	0.00	0.06	
	6	2622.2	0.0	2622.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19644.2	0.0	19644.2	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.486

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	1503.4	0.0	1503.4	0.25	0.00	0.25	
	B	1513.0	0.0	1513.0	0.25	0.00	0.25	
	C	1344.0	0.0	1344.0	0.22	0.00	0.22	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4360.3	0.0	4360.3	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.561 Co＝0.390
10F	A	2214.6	0.0	2214.6	0.21	0.00	0.21	
	B	2189.0	0.0	2189.0	0.20	0.00	0.20	
	C	2011.0	0.0	2011.0	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6414.6	0.0	6414.6	0.60	0.00	0.60	Ai＝2.108 Co＝0.390
9F	A	2992.7	0.0	2992.7	0.19	0.00	0.19	
	B	3105.0	0.0	3105.0	0.20	0.00	0.20	
	C	2110.4	0.0	2110.4	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8208.1	0.0	8208.1	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.854 Co＝0.390
8F	A	3568.0	0.0	3568.0	0.17	0.00	0.17	
	B	3510.8	0.0	3510.8	0.17	0.00	0.17	
	C	2697.9	0.0	2697.9	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9776.7	0.0	9776.7	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.678 Co＝0.390
7F	A	4134.0	0.0	4134.0	0.16	0.00	0.16	
	B	4103.4	0.0	4103.4	0.16	0.00	0.16	
	C	2900.7	0.0	2900.7	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11138.1	0.0	11138.1	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.542 Co＝0.390
6F	A	4766.1	0.0	4766.1	0.16	0.00	0.16	
	B	4795.3	0.0	4795.3	0.16	0.00	0.16	
	C	2757.0	0.0	2757.0	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12318.4	0.0	12318.4	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.427 Co＝0.390
5F	A	5165.5	0.0	5165.5	0.15	0.00	0.15	
	B	5116.1	0.0	5116.1	0.14	0.00	0.14	
	C	3044.4	0.0	3044.4	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13326.0	0.0	13326.0	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.327 Co＝0.390
4F	A	5666.2	0.0	5666.2	0.14	0.00	0.14	
	B	5679.5	0.0	5679.5	0.14	0.00	0.14	
	C	2820.4	0.0	2820.4	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14166.1	0.0	14166.1	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.237 Co＝0.390
3F	A	6096.7	0.0	6096.7	0.13	0.00	0.13	
	B	6071.9	0.0	6071.9	0.13	0.00	0.13	
	C	2683.9	0.0	2683.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14852.5	0.0	14852.5	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.153 Co＝0.390
2F	A	6244.1	0.0	6244.1	0.12	0.00	0.12	
	B	6552.9	0.0	6552.9	0.13	0.00	0.13	
	C	2582.1	0.0	2582.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15379.1	0.0	15379.1	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.075 Co＝0.390
1F	A	6094.9	0.0	6094.9	0.11	0.00	0.11	
	B	6518.6	0.0	6518.6	0.12	0.00	0.12	
	C	3134.7	0.0	3134.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15748.1	0.0	15748.1	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.390

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1506.5	0.0	1506.5	0.25	0.00	0.25
	B	1513.9	0.0	1513.9	0.25	0.00	0.25
	C	1339.6	0.0	1339.6	0.22	0.00	0.22
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4359.9	0.0	4359.9	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.561 Co＝0.390
10F	A	2219.7	0.0	2219.7	0.21	0.00	0.21	
	B	2195.3	0.0	2195.3	0.20	0.00	0.20	
	C	1999.1	0.0	1999.1	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6414.1	0.0	6414.1	0.60	0.00	0.60	Ai＝2.108 Co＝0.390
9F	A	2988.9	0.0	2988.9	0.19	0.00	0.19	
	B	3116.0	0.0	3116.0	0.20	0.00	0.20	
	C	2102.5	0.0	2102.5	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8207.4	0.0	8207.4	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.854 Co＝0.390
8F	A	3558.3	0.0	3558.3	0.17	0.00	0.17	
	B	3513.4	0.0	3513.4	0.17	0.00	0.17	
	C	2704.1	0.0	2704.1	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9775.9	0.0	9775.9	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.678 Co＝0.390
7F	A	4125.4	0.0	4125.4	0.16	0.00	0.16	
	B	4105.4	0.0	4105.4	0.16	0.00	0.16	
	C	2906.4	0.0	2906.4	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11137.2	0.0	11137.2	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.542 Co＝0.390
6F	A	4757.1	0.0	4757.1	0.16	0.00	0.16	
	B	4796.4	0.0	4796.4	0.16	0.00	0.16	
	C	2763.8	0.0	2763.8	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12317.4	0.0	12317.4	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.427 Co＝0.390
5F	A	5157.1	0.0	5157.1	0.15	0.00	0.15	
	B	5118.0	0.0	5118.0	0.14	0.00	0.14	
	C	3049.8	0.0	3049.8	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13324.9	0.0	13324.9	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.327 Co＝0.390

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	A	5662.0	0.0	5662.0	0.14	0.00	0.14	
	B	5674.7	0.0	5674.7	0.14	0.00	0.14	
	C	2828.2	0.0	2828.2	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14164.9	0.0	14164.9	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.237 Co＝0.390
3F	A	6089.3	0.0	6089.3	0.13	0.00	0.13	
	B	6074.3	0.0	6074.3	0.13	0.00	0.13	
	C	2687.5	0.0	2687.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14851.2	0.0	14851.2	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.153 Co＝0.390
2F	A	6242.6	0.0	6242.6	0.12	0.00	0.12	
	B	6550.7	0.0	6550.7	0.13	0.00	0.13	
	C	2584.5	0.0	2584.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15377.9	0.0	15377.9	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.075 Co＝0.390
1F	A	6091.4	0.0	6091.4	0.11	0.00	0.11	
	B	6522.4	0.0	6522.4	0.12	0.00	0.12	
	C	3133.1	0.0	3133.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15746.8	0.0	15746.8	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.390

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	779.8	0.0	779.8	0.13	0.00	0.13	
	2	940.4	0.0	940.4	0.16	0.00	0.16	
	3	938.2	0.0	938.2	0.16	0.00	0.16	
	4	935.0	0.0	935.0	0.16	0.00	0.16	
	5	938.3	0.0	938.3	0.16	0.00	0.16	
	6	779.0	0.0	779.0	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5310.7	0.0	5310.7	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.561 Co＝0.475
10F	1	1130.9	0.0	1130.9	0.11	0.00	0.11	
	2	1394.9	0.0	1394.9	0.13	0.00	0.13	
	3	1404.4	0.0	1404.4	0.13	0.00	0.13	
	4	1388.3	0.0	1388.3	0.13	0.00	0.13	
	5	1373.8	0.0	1373.8	0.13	0.00	0.13	
	6	1120.5	0.0	1120.5	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7812.8	0.0	7812.8	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.108 Co＝0.475
9F	1	930.0	0.0	930.0	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	2	2064.6	0.0	2064.6	0.13	0.00	0.13	
	3	2044.9	0.0	2044.9	0.13	0.00	0.13	
	4	2020.6	0.0	2020.6	0.13	0.00	0.13	
	5	2027.1	0.0	2027.1	0.13	0.00	0.13	
	6	909.8	0.0	909.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9997.1	0.0	9997.1	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.854 Co＝0.475
8F	1	1166.3	0.0	1166.3	0.06	0.00	0.06	
	2	2437.8	0.0	2437.8	0.12	0.00	0.12	
	3	2397.0	0.0	2397.0	0.12	0.00	0.12	
	4	2373.2	0.0	2373.2	0.12	0.00	0.12	
	5	2383.8	0.0	2383.8	0.12	0.00	0.12	
	6	1149.6	0.0	1149.6	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11907.6	0.0	11907.6	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.678 Co＝0.475
7F	1	1276.7	0.0	1276.7	0.05	0.00	0.05	
	2	2779.7	0.0	2779.7	0.11	0.00	0.11	
	3	2758.0	0.0	2758.0	0.11	0.00	0.11	
	4	2740.1	0.0	2740.1	0.11	0.00	0.11	
	5	2751.5	0.0	2751.5	0.11	0.00	0.11	
	6	1259.8	0.0	1259.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13565.7	0.0	13565.7	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.542 Co＝0.475
6F	1	1334.2	0.0	1334.2	0.04	0.00	0.04	
	2	3081.6	0.0	3081.6	0.10	0.00	0.10	
	3	3102.2	0.0	3102.2	0.10	0.00	0.10	
	4	3083.6	0.0	3083.6	0.10	0.00	0.10	
	5	3072.8	0.0	3072.8	0.10	0.00	0.10	
	6	1328.9	0.0	1328.9	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15003.3	0.0	15003.3	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.427 Co＝0.475
5F	1	1675.4	0.0	1675.4	0.05	0.00	0.05	
	2	3221.5	0.0	3221.5	0.09	0.00	0.09	
	3	3230.7	0.0	3230.7	0.09	0.00	0.09	
	4	3221.2	0.0	3221.2	0.09	0.00	0.09	
	5	3208.0	0.0	3208.0	0.09	0.00	0.09	
	6	1673.6	0.0	1673.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16230.5	0.0	16230.5	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.327 Co＝0.475
4F	1	1716.7	0.0	1716.7	0.04	0.00	0.04	
	2	3463.6	0.0	3463.6	0.09	0.00	0.09	
	3	3457.8	0.0	3457.8	0.09	0.00	0.09	
	4	3448.8	0.0	3448.8	0.09	0.00	0.09	
	5	3455.0	0.0	3455.0	0.09	0.00	0.09	
	6	1711.9	0.0	1711.9	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17253.7	0.0	17253.7	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.237 Co＝0.475
3F	1	1668.5	0.0	1668.5	0.04	0.00	0.04	
	2	3685.6	0.0	3685.6	0.08	0.00	0.08	
	3	3690.8	0.0	3690.8	0.08	0.00	0.08	
	4	3684.8	0.0	3684.8	0.08	0.00	0.08	
	5	3683.4	0.0	3683.4	0.08	0.00	0.08	
	6	1676.7	0.0	1676.7	0.04	0.00	0.04	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18089.7	0.0	18089.7	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.153 Co＝0.475
2F	1	1749.3	0.0	1749.3	0.03	0.00	0.03	
	2	3826.3	0.0	3826.3	0.08	0.00	0.08	
	3	3790.6	0.0	3790.6	0.08	0.00	0.08	
	4	3798.7	0.0	3798.7	0.08	0.00	0.08	
	5	3830.2	0.0	3830.2	0.08	0.00	0.08	
	6	1736.0	0.0	1736.0	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18731.2	0.0	18731.2	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.075 Co＝0.475
1F	1	2530.6	0.0	2530.6	0.05	0.00	0.05	
	2	3544.8	0.0	3544.8	0.06	0.00	0.06	
	3	3523.3	0.0	3523.3	0.06	0.00	0.06	
	4	3528.0	0.0	3528.0	0.06	0.00	0.06	
	5	3551.0	0.0	3551.0	0.06	0.00	0.06	
	6	2502.8	0.0	2502.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19180.6	0.0	19180.6	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.475

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	780.5	0.0	780.5	0.13	0.00	0.13	
	2	944.2	0.0	944.2	0.16	0.00	0.16	
	3	938.8	0.0	938.8	0.16	0.00	0.16	
	4	933.5	0.0	933.5	0.16	0.00	0.16	
	5	940.1	0.0	940.1	0.16	0.00	0.16	
	6	780.8	0.0	780.8	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5317.9	0.0	5317.9	0.89	0.00	0.89	Ai＝2.561 Co＝0.475
10F	1	1110.2	0.0	1110.2	0.10	0.00	0.10	
	2	1410.3	0.0	1410.3	0.13	0.00	0.13	
	3	1412.1	0.0	1412.1	0.13	0.00	0.13	
	4	1400.4	0.0	1400.4	0.13	0.00	0.13	
	5	1392.7	0.0	1392.7	0.13	0.00	0.13	
	6	1097.7	0.0	1097.7	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7823.4	0.0	7823.4	0.73	0.00	0.73	Ai＝2.108 Co＝0.475
9F	1	919.4	0.0	919.4	0.06	0.00	0.06	
	2	2076.1	0.0	2076.1	0.13	0.00	0.13	
	3	2053.7	0.0	2053.7	0.13	0.00	0.13	
	4	2025.5	0.0	2025.5	0.13	0.00	0.13	
	5	2033.9	0.0	2033.9	0.13	0.00	0.13	
	6	902.1	0.0	902.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10010.6	0.0	10010.6	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.854 Co＝0.475
8F	1	1180.7	0.0	1180.7	0.06	0.00	0.06	
	2	2414.8	0.0	2414.8	0.12	0.00	0.12	
	3	2422.9	0.0	2422.9	0.12	0.00	0.12	
	4	2387.0	0.0	2387.0	0.12	0.00	0.12	
	5	2359.1	0.0	2359.1	0.11	0.00	0.11	
	6	1159.2	0.0	1159.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11923.7	0.0	11923.7	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.678 Co＝0.475
7F	1	1291.9	0.0	1291.9	0.05	0.00	0.05	
	2	2772.6	0.0	2772.6	0.11	0.00	0.11	
	3	2761.4	0.0	2761.4	0.11	0.00	0.11	
	4	2750.6	0.0	2750.6	0.11	0.00	0.11	
	5	2739.4	0.0	2739.4	0.11	0.00	0.11	
	6	1268.1	0.0	1268.1	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13584.1	0.0	13584.1	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.542 Co＝0.475
6F	1	1379.2	0.0	1379.2	0.05	0.00	0.05	
	2	3077.0	0.0	3077.0	0.10	0.00	0.10	
	3	3057.7	0.0	3057.7	0.10	0.00	0.10	
	4	3066.5	0.0	3066.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3076.2	0.0	3076.2	0.10	0.00	0.10	
	6	1367.0	0.0	1367.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15023.6	0.0	15023.6	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.427 Co＝0.475
5F	1	1709.7	0.0	1709.7	0.05	0.00	0.05	
	2	3210.4	0.0	3210.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3205.5	0.0	3205.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3213.1	0.0	3213.1	0.09	0.00	0.09	
	5	3214.4	0.0	3214.4	0.09	0.00	0.09	
	6	1699.3	0.0	1699.3	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16252.4	0.0	16252.4	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.327 Co＝0.475
4F	1	1732.3	0.0	1732.3	0.04	0.00	0.04	
	2	3462.4	0.0	3462.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3441.8	0.0	3441.8	0.09	0.00	0.09	
	4	3451.9	0.0	3451.9	0.09	0.00	0.09	
	5	3467.1	0.0	3467.1	0.09	0.00	0.09	
	6	1721.7	0.0	1721.7	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17277.1	0.0	17277.1	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.237 Co＝0.475
3F	1	1656.5	0.0	1656.5	0.04	0.00	0.04	
	2	3694.1	0.0	3694.1	0.08	0.00	0.08	
	3	3695.4	0.0	3695.4	0.08	0.00	0.08	
	4	3703.8	0.0	3703.8	0.08	0.00	0.08	
	5	3703.8	0.0	3703.8	0.08	0.00	0.08	
	6	1660.7	0.0	1660.7	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18114.2	0.0	18114.2	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.153 Co＝0.475
2F	1	1800.0	0.0	1800.0	0.04	0.00	0.04	
	2	3810.6	0.0	3810.6	0.08	0.00	0.08	
	3	3766.4	0.0	3766.4	0.07	0.00	0.07	
	4	3777.1	0.0	3777.1	0.07	0.00	0.07	
	5	3820.1	0.0	3820.1	0.08	0.00	0.08	
	6	1782.3	0.0	1782.3	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18756.5	0.0	18756.5	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.075 Co＝0.475
1F	1	2501.4	0.0	2501.4	0.05	0.00	0.05	
	2	3560.5	0.0	3560.5	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	3	3560.9	0.0	3560.9	0.06	0.00	0.06	
	4	3550.9	0.0	3550.9	0.06	0.00	0.06	
	5	3548.7	0.0	3548.7	0.06	0.00	0.06	
	6	2484.0	0.0	2484.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19206.5	0.0	19206.5	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.475

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

Ｘ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	4590.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4590.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	6753.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6753.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	8641.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8641.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10293.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10293.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	11726.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11726.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	12969.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12969.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14029.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14029.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	14914.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14914.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	15637.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15637.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	16191.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16191.55		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	16580.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16580.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	4590.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4590.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	6753.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6753.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	8641.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8641.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10293.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10293.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	11726.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11726.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	12969.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12969.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14030.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14030.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	14914.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14914.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	15637.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15637.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	16191.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16191.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	16580.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16580.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	5454.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5454.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8024.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8024.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10267.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10267.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12229.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12229.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
7F	A	13932.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13932.97		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15409.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15409.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16669.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16669.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17720.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17720.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18579.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18579.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19238.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19238.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19699.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19699.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	5439.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5439.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8001.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8001.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10238.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10238.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	12195.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12195.39		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13893.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13893.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15365.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15365.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16622.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16622.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17670.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17670.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	18526.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18526.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19183.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19183.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19644.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19644.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.863	6005.1	11186.1	1.000	1.000	1.000	0.25	2796.5
10F	1.533	10734.2	16456.4	1.000	1.000	1.000	0.25	4114.1
9F	1.349	15614.1	21057.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5264.3
8F	1.221	20549.9	25081.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.4
7F	1.121	25485.7	28574.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7143.5
6F	1.038	30444.7	31602.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7900.5
5F	0.965	35416.8	34187.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8546.8
4F	0.900	40388.8	36342.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9085.6
3F	0.839	45425.4	38103.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9525.8
2F	0.782	50478.4	39454.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9863.6
1F	0.727	55551.5	40401.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10100.3

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.863	6005.1	11186.1	1.000	1.000	1.000	0.25	2796.5
10F	1.533	10734.2	16456.4	1.000	1.000	1.000	0.25	4114.1
9F	1.349	15614.1	21057.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5264.3
8F	1.221	20549.9	25081.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.4
7F	1.121	25485.7	28574.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7143.5
6F	1.038	30444.7	31602.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7900.5
5F	0.965	35416.8	34187.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8546.8
4F	0.900	40388.8	36342.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9085.6
3F	0.839	45425.4	38103.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9525.8
2F	0.782	50478.4	39454.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9863.6
1F	0.727	55551.5	40401.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10100.3

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.863	6005.1	11186.1	1.000	1.000	1.000	0.25	2796.5
10F	1.533	10734.2	16456.4	1.000	1.000	1.000	0.25	4114.1
9F	1.349	15614.1	21057.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5264.3
8F	1.221	20549.9	25081.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.4
7F	1.121	25485.7	28574.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7143.5
6F	1.038	30444.7	31602.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7900.5
5F	0.965	35416.8	34187.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8546.8
4F	0.900	40388.8	36342.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9085.6
3F	0.839	45425.4	38103.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9525.8
2F	0.782	50478.4	39454.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9863.6
1F	0.727	55551.5	40401.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10100.3

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.863	6005.1	11186.1	1.000	1.000	1.000	0.25	2796.5
10F	1.533	10734.2	16456.4	1.000	1.000	1.000	0.25	4114.1
9F	1.349	15614.1	21057.4	1.000	1.000	1.000	0.25	5264.3
8F	1.221	20549.9	25081.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.4
7F	1.121	25485.7	28574.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7143.5
6F	1.038	30444.7	31602.2	1.000	1.000	1.000	0.25	7900.5
5F	0.965	35416.8	34187.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8546.8
4F	0.900	40388.8	36342.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9085.6
3F	0.839	45425.4	38103.3	1.000	1.000	1.000	0.25	9525.8
2F	0.782	50478.4	39454.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9863.6
1F	0.727	55551.5	40401.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10100.3

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	2992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9776.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2900.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6096.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14852.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	2988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6522.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15746.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7812.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2064.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	909.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3083.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3551.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	938.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2025.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2739.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3066.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3694.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3703.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	3766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力　(kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力　(kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力　(kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	11186.1	1.000	0.25	2796.5		4360.3	1.55
10F	16456.4	1.000	0.25	4114.1		6414.6	1.55
9F	21057.4	1.000	0.25	5264.3		8208.1	1.55
8F	25081.6	1.000	0.25	6270.4		9776.7	1.55
7F	28574.2	1.000	0.25	7143.5		11138.1	1.55
6F	31602.2	1.000	0.25	7900.5		12318.4	1.55
5F	34187.1	1.000	0.25	8546.8		13326.0	1.55
4F	36342.4	1.000	0.25	9085.6		14166.1	1.55
3F	38103.3	1.000	0.25	9525.8		14852.5	1.55
2F	39454.4	1.000	0.25	9863.6		15379.1	1.55
1F	40401.1	1.000	0.25	10100.3		15748.1	1.55

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	11186.1	1.000	0.25	2796.5		4359.9	1.55
10F	16456.4	1.000	0.25	4114.1		6414.1	1.55
9F	21057.4	1.000	0.25	5264.3		8207.4	1.55
8F	25081.6	1.000	0.25	6270.4		9775.9	1.55
7F	28574.2	1.000	0.25	7143.5		11137.2	1.55
6F	31602.2	1.000	0.25	7900.5		12317.4	1.55
5F	34187.1	1.000	0.25	8546.8		13324.9	1.55
4F	36342.4	1.000	0.25	9085.6		14164.9	1.55
3F	38103.3	1.000	0.25	9525.8		14851.2	1.55
2F	39454.4	1.000	0.25	9863.6		15377.9	1.55
1F	40401.1	1.000	0.25	10100.3		15746.8	1.55

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	11186.1	1.000	0.25	2796.5		5310.7	1.89
10F	16456.4	1.000	0.25	4114.1		7812.8	1.89
9F	21057.4	1.000	0.25	5264.3		9997.1	1.89

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	25081.6	1.000	0.25	6270.4		11907.6	1.89
7F	28574.2	1.000	0.25	7143.5		13565.7	1.89
6F	31602.2	1.000	0.25	7900.5		15003.3	1.89
5F	34187.1	1.000	0.25	8546.8		16230.5	1.89
4F	36342.4	1.000	0.25	9085.6		17253.7	1.89
3F	38103.3	1.000	0.25	9525.8		18089.7	1.89
2F	39454.4	1.000	0.25	9863.6		18731.2	1.89
1F	40401.1	1.000	0.25	10100.3		19180.6	1.89

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	11186.1	1.000	0.25	2796.5		5317.9	1.90
10F	16456.4	1.000	0.25	4114.1		7823.4	1.90
9F	21057.4	1.000	0.25	5264.3		10010.6	1.90
8F	25081.6	1.000	0.25	6270.4		11923.7	1.90
7F	28574.2	1.000	0.25	7143.5		13584.1	1.90
6F	31602.2	1.000	0.25	7900.5		15023.6	1.90
5F	34187.1	1.000	0.25	8546.8		16252.4	1.90
4F	36342.4	1.000	0.25	9085.6		17277.1	1.90
3F	38103.3	1.000	0.25	9525.8		18114.2	1.90
2F	39454.4	1.000	0.25	9863.6		18756.5	1.90
1F	40401.1	1.000	0.25	10100.3		19206.5	1.90

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
475	12F	4590.6	105.7466	2.6690	1/ 150
	11F	6753.5	103.0776	4.7659	1/ 85
	10F	8641.7	98.3117	6.7351	1/ 59
	9F	10293.2	91.5765	10.5286	1/ 38
	8F	11726.5	81.0479	13.9892	1/ 29
	7F	12969.1	67.0588	15.7463	1/ 25
	6F	14029.9	51.3124	16.0081	1/ 25
	5F	14914.4	35.3043	14.0218	1/ 29
	4F	15637.1	21.2825	10.3108	1/ 39
	3F	16191.5	10.9717	7.2872	1/ 55
	2F	16580.1	3.6845	3.6845	1/ 121

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
475	12F	4590.8	105.7466	2.6606	1/ 150
	11F	6753.7	103.0860	4.7602	1/ 85
	10F	8641.9	98.3258	6.7339	1/ 59
	9F	10293.4	91.5920	10.5290	1/ 38
	8F	11726.8	81.0630	13.9913	1/ 29
	7F	12969.4	67.0718	15.7504	1/ 25
	6F	14030.3	51.3214	16.0131	1/ 25
	5F	14914.8	35.3083	14.0279	1/ 29
	4F	15637.5	21.2804	10.3136	1/ 39
	3F	16192.0	10.9668	7.2854	1/ 55
	2F	16580.5	3.6813	3.6813	1/ 121

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
461	12F	5454.4	102.6299	2.7800	1/ 144
	11F	8024.3	99.8498	3.7734	1/ 107
	10F	10267.7	96.0764	3.0777	1/ 130
	9F	12230.0	92.9987	3.9406	1/ 102
	8F	13933.0	89.0582	6.7646	1/ 59
	7F	15409.4	82.2936	10.2489	1/ 39
	6F	16669.9	72.0447	13.4955	1/ 30
	5F	17720.8	58.5492	15.6527	1/ 26
	4F	18579.4	42.8965	16.0333	1/ 25
	3F	19238.2	26.8632	15.2192	1/ 26
	2F	19699.8	11.6439	11.6439	1/ 38

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
462	12F	5439.0	102.8525	2.8413	1/ 141
	11F	8001.6	100.0112	3.7794	1/ 107
	10F	10238.7	96.2318	3.0911	1/ 129
	9F	12195.4	93.1407	3.9787	1/ 101
	8F	13893.6	89.1619	6.6964	1/ 60
	7F	15365.9	82.4656	10.0960	1/ 40
	6F	16622.7	72.3695	13.4086	1/ 30
	5F	17670.7	58.9610	15.5791	1/ 26
	4F	18526.9	43.3818	16.0017	1/ 25
	3F	19183.8	27.3802	15.3820	1/ 26
	2F	19644.1	11.9982	11.9982	1/ 37

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
232	12F	4360.3	51.6491	2.2334	1/ 179
	11F	6414.6	49.4157	3.0706	1/ 132
	10F	8208.1	46.3451	3.0209	1/ 132
	9F	9776.7	43.3242	4.7623	1/ 84
	8F	11138.1	38.5619	6.7239	1/ 59
	7F	12318.4	31.8381	7.7729	1/ 51
	6F	13326.0	24.0651	8.0170	1/ 50
	5F	14166.1	16.0481	6.6105	1/ 61
	4F	14852.5	9.4376	4.3599	1/ 92
	3F	15379.1	5.0777	3.1530	1/ 127
	2F	15748.1	1.9247	1.9247	1/ 231

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
232	12F	4359.9	51.6491	2.2383	1/ 179
	11F	6414.1	49.4108	3.0783	1/ 132
	10F	8207.4	46.3325	3.0239	1/ 132
	9F	9775.9	43.3086	4.7638	1/ 84
	8F	11137.2	38.5448	6.7224	1/ 60
	7F	12317.4	31.8225	7.7702	1/ 51
	6F	13324.9	24.0523	8.0135	1/ 50
	5F	14164.9	16.0388	6.6078	1/ 61
	4F	14851.3	9.4310	4.3567	1/ 92
	3F	15377.9	5.0743	3.1510	1/ 127
	2F	15746.8	1.9233	1.9233	1/ 231

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
254	12F	5310.7	56.5468	2.6132	1/ 153
	11F	7812.8	53.9336	3.5545	1/ 114
	10F	9997.1	50.3791	2.8474	1/ 140
	9F	11907.6	47.5317	3.3309	1/ 120
	8F	13565.7	44.2008	4.2053	1/ 95
	7F	15003.3	39.9954	5.3935	1/ 74
	6F	16230.5	34.6019	7.0458	1/ 57
	5F	17253.7	27.5561	8.0907	1/ 50
	4F	18089.7	19.4654	7.9405	1/ 50
	3F	18731.2	11.5249	7.0319	1/ 57
	2F	19180.6	4.4929	4.4929	1/ 99

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
254	12F	5317.9	56.5468	2.6226	1/ 153
	11F	7823.4	53.9243	3.5247	1/ 115
	10F	10010.6	50.3996	2.8359	1/ 141
	9F	11923.7	47.5637	3.3020	1/ 121
	8F	13584.1	44.2617	4.1922	1/ 95
	7F	15023.6	40.0696	5.4397	1/ 74
	6F	16252.5	34.6299	7.0683	1/ 57
	5F	17277.1	27.5615	8.0748	1/ 50
	4F	18114.2	19.4867	7.9217	1/ 50
	3F	18756.5	11.5650	7.0647	1/ 57
	2F	19206.6	4.5003	4.5003	1/ 99

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 475
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 475
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 461
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 462

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 232
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 232
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 254
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 254

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/17 19:43