

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/17 20:04 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	16
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	28
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	28
I-1.4 部材	Ⅲ－	38
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	38
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	40
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	41
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	41
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	41
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	41
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	42
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	42
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	42
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	42
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	43
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	43
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	43
I-3.4 重量	Ⅲ－	44
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	44
I-3.5 地震力	Ⅲ－	44
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	44

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	44
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	56
I-4	モデル化	Ⅲ－	59
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	59
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	60
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	60
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	69
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	79
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	80
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	80
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	80
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	80
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	80
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	80
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	80
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	80
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	81
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	81
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	82
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	82
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	82
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	82
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	82
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	83
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	83
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	83
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	83
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	84
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	85
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	85
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	85
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	85
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	94
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	100
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	100

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 107
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 114
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 114
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 120
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 120
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 129
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 136
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 136
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 145
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 145
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 150
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 177
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 214
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 214
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 221
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 223
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 223
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 223
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 267
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 288
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 288
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 290
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 291
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 291
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 292
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 292
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 293
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 293
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 304
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 304
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 304
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 305
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 314
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 323
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 327
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 327
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 334
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 341
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 341
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 370
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 390
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 395
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 395

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 395
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 395
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 395
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 397
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 397
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 397
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 399
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 399
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 418
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 437
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 437
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 456
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 475
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 475
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 494
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 496
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 496
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 515
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 534
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 553
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 553
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 571
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 571
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 571
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 620
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 644
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 678
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 678
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 683
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 697
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 697
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 715
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 723
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 737
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 740
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 741
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 741
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 748
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 749
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 749
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 751
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 752
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 752

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 752

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 11階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		44.000 m		建物高さ	44.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	2 スパン
	階 数	地 上	11 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
	高 さ		44. 000 m
	軒の高さ		44. 000 m
	地面から地上1階床までの高さ		0. 0 cm
	パラベットの高さ		0. 0 cm
	ピロティ階	X方向	指定なし
		Y方向	指定なし
	基礎下端レベル		GL-150. 0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
11F	400. 0	400. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	402. 5	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	402. 5	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	442. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	160. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1620. 0	1620. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

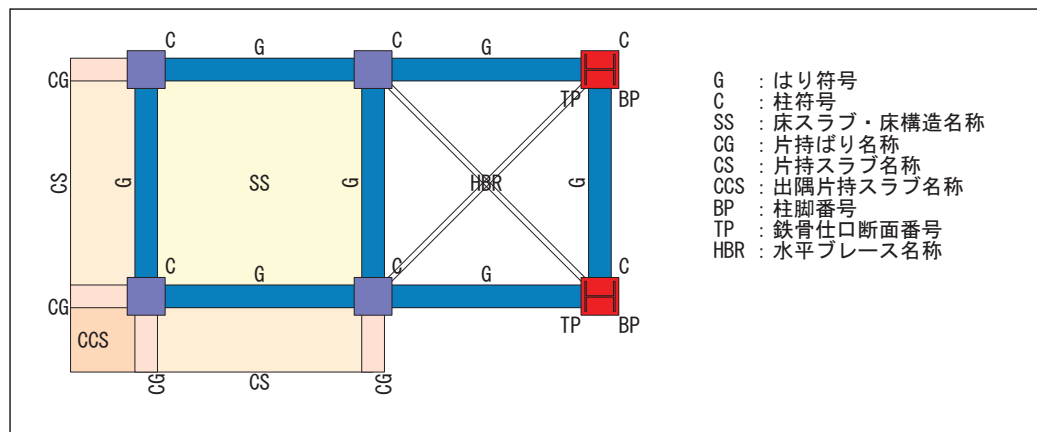


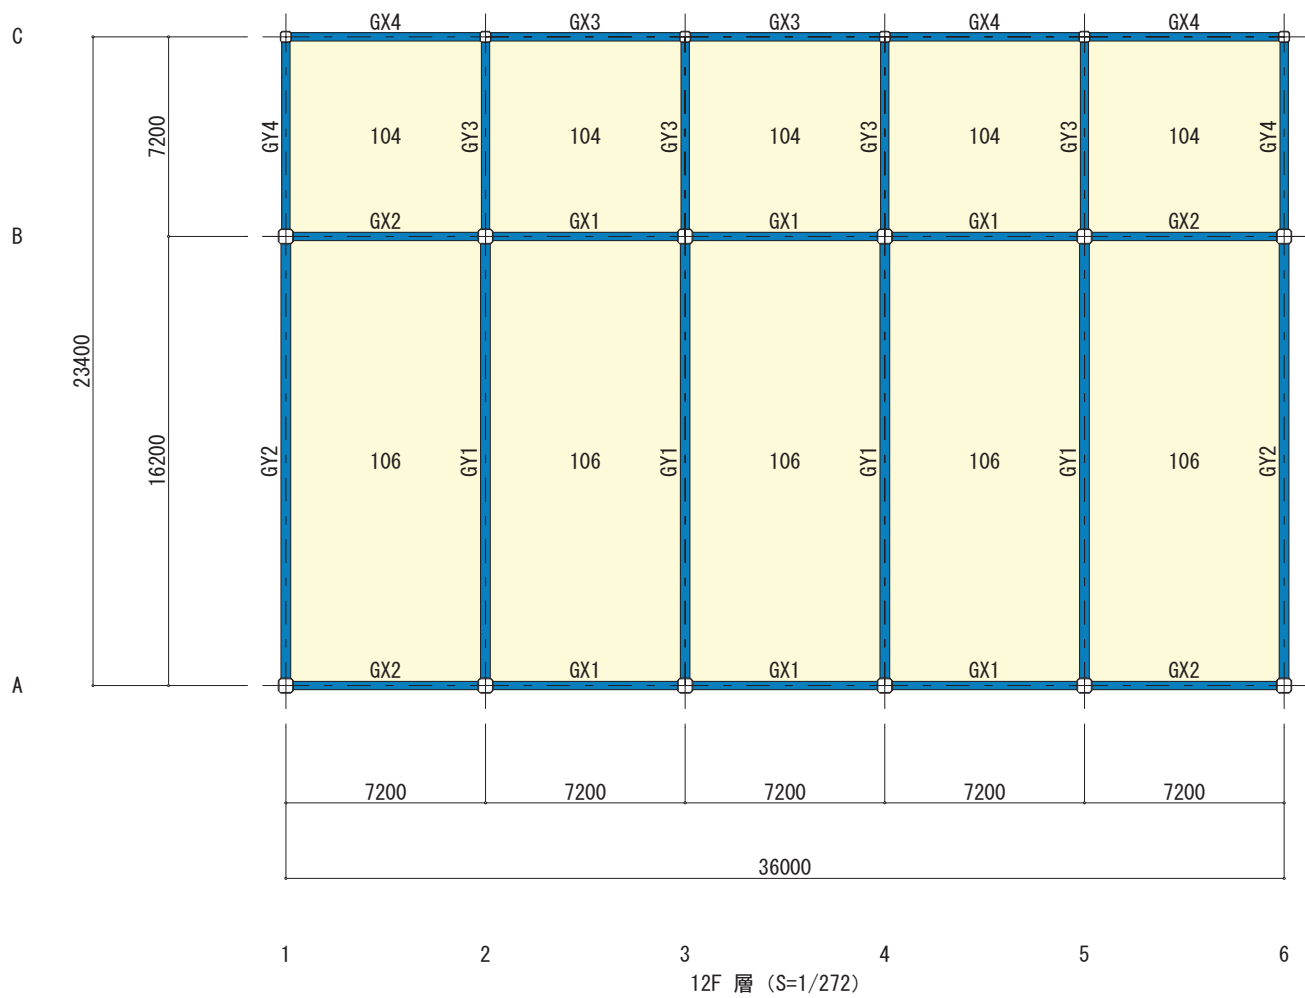


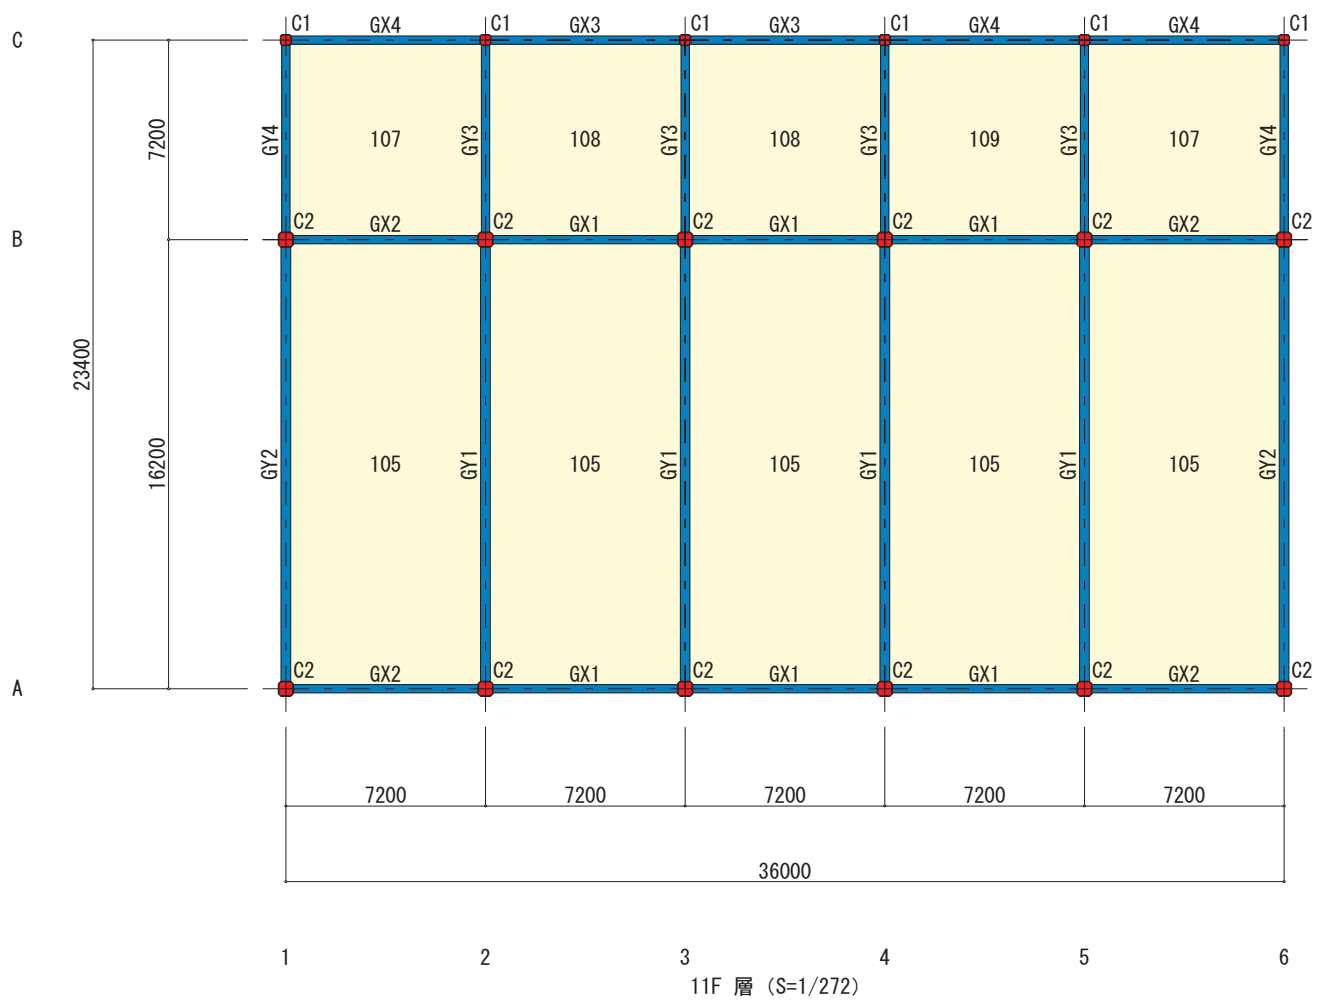


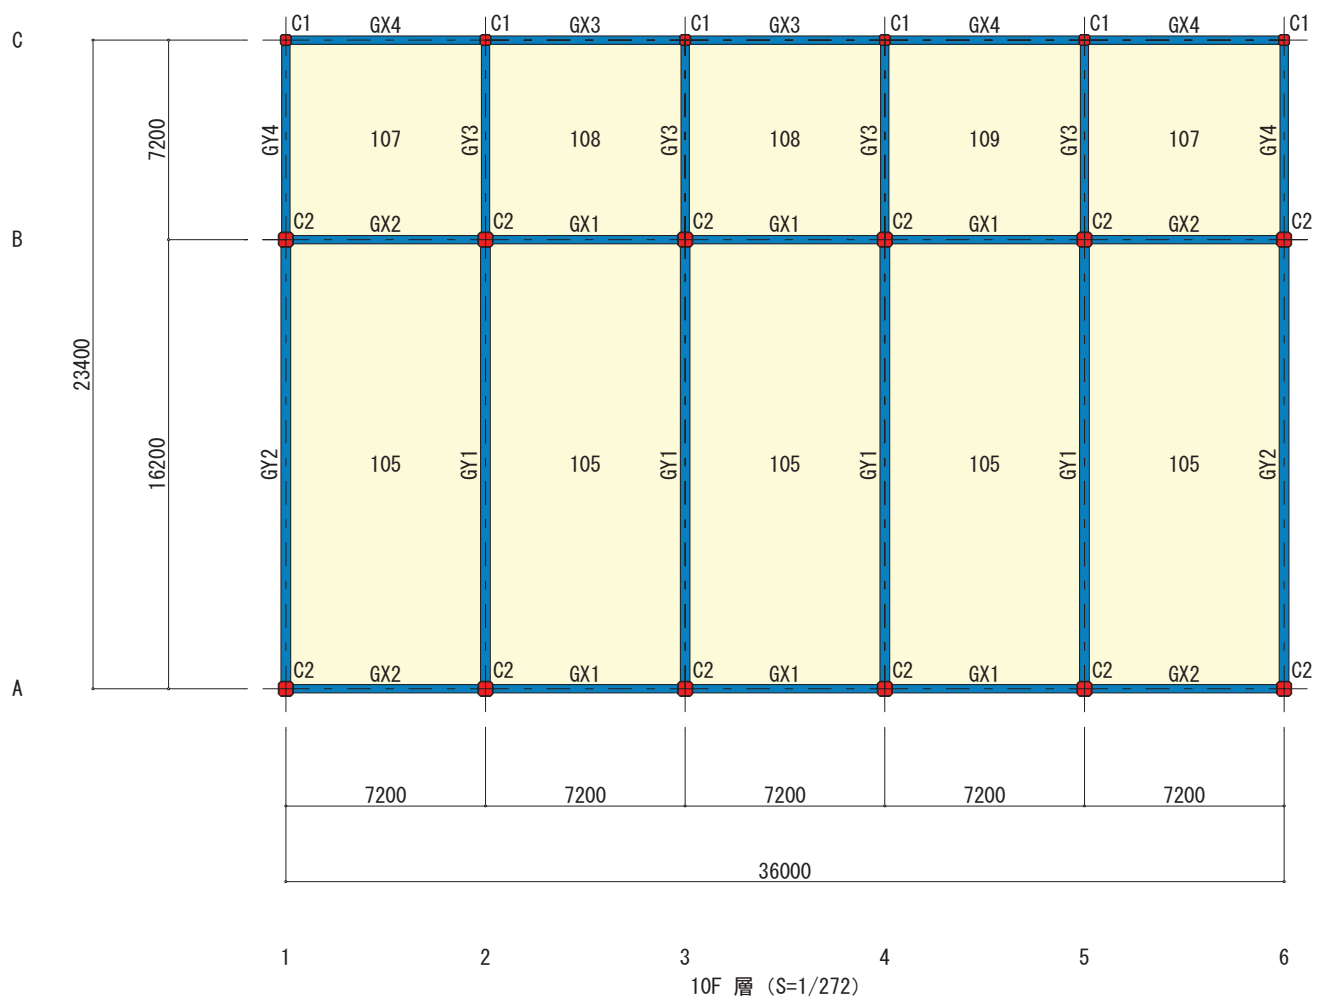


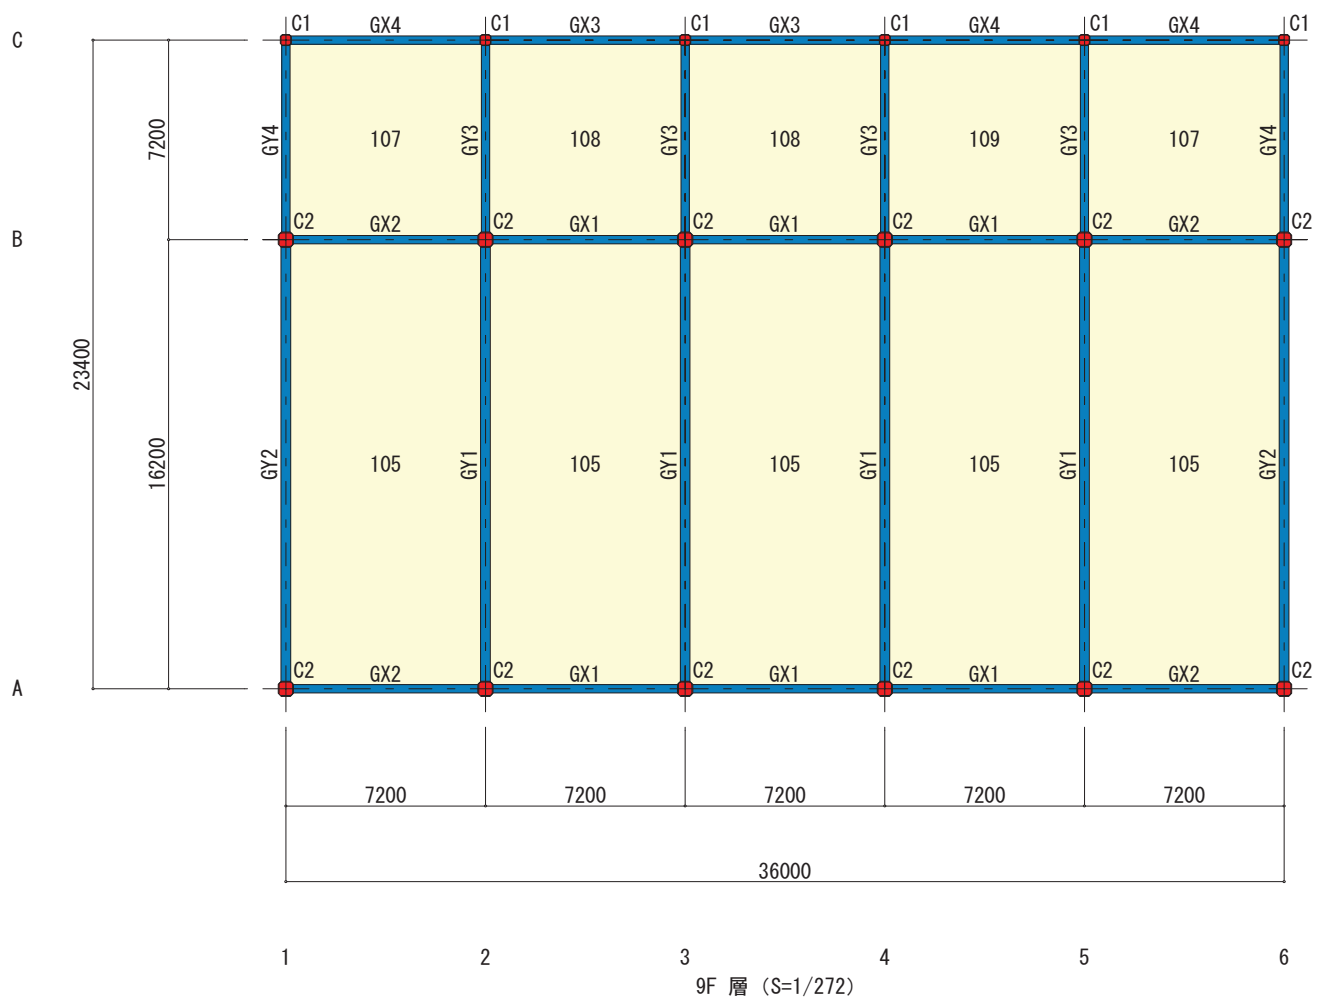


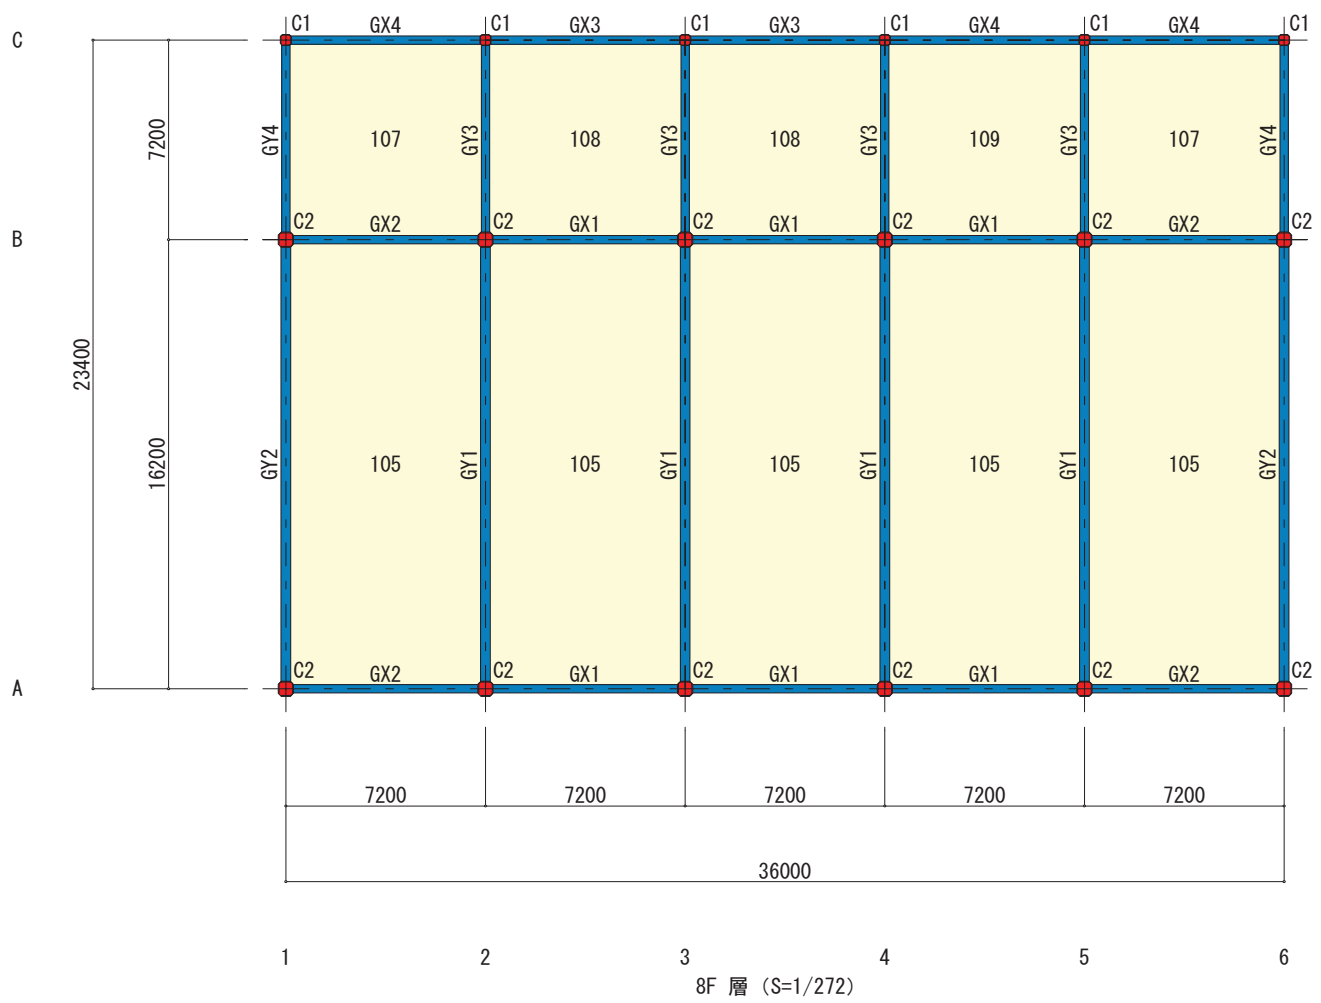


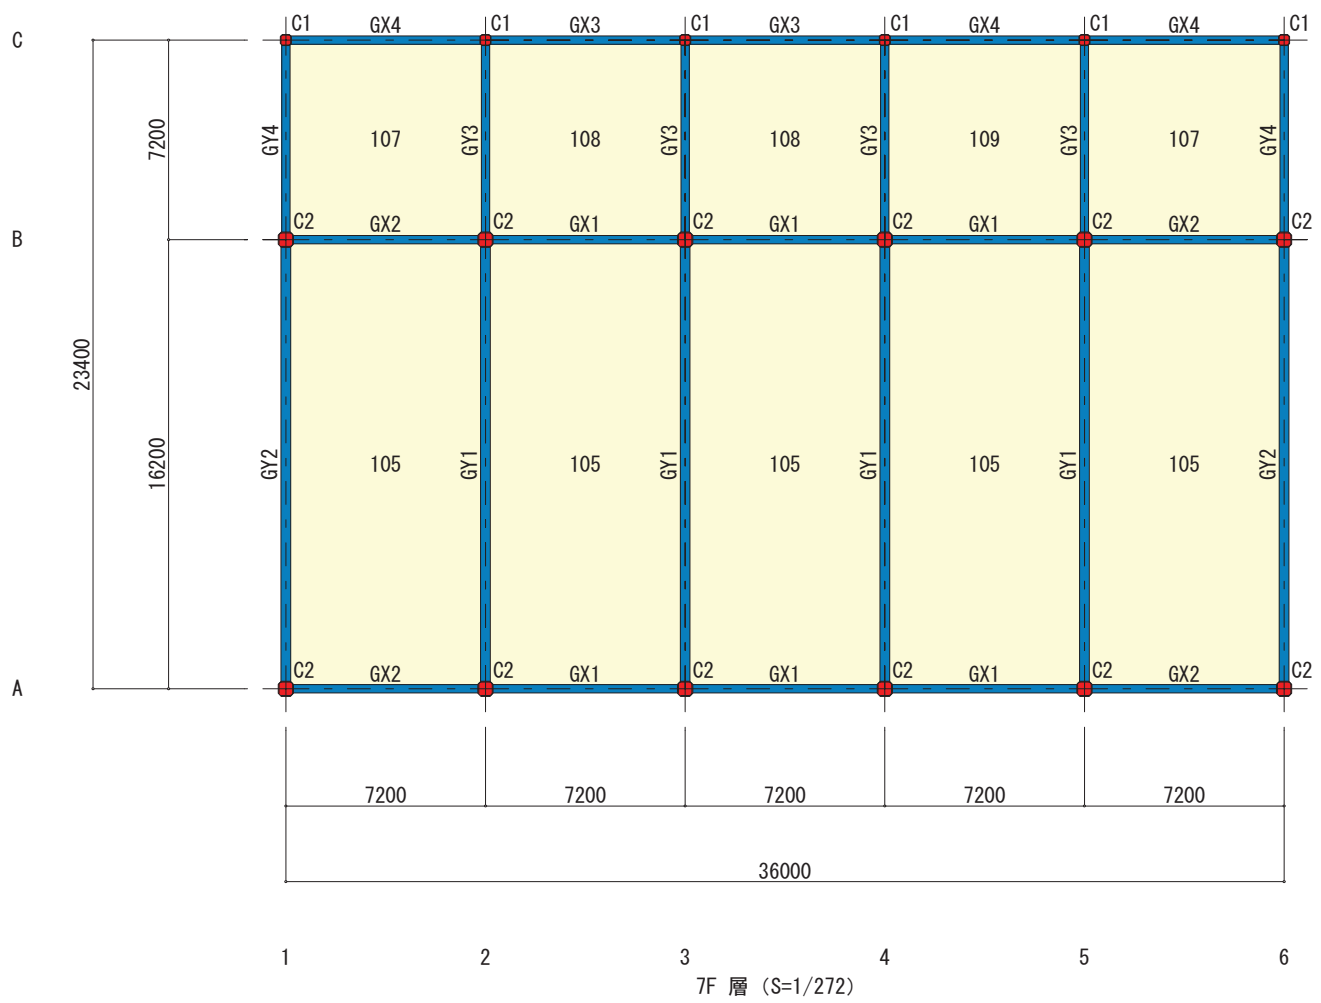


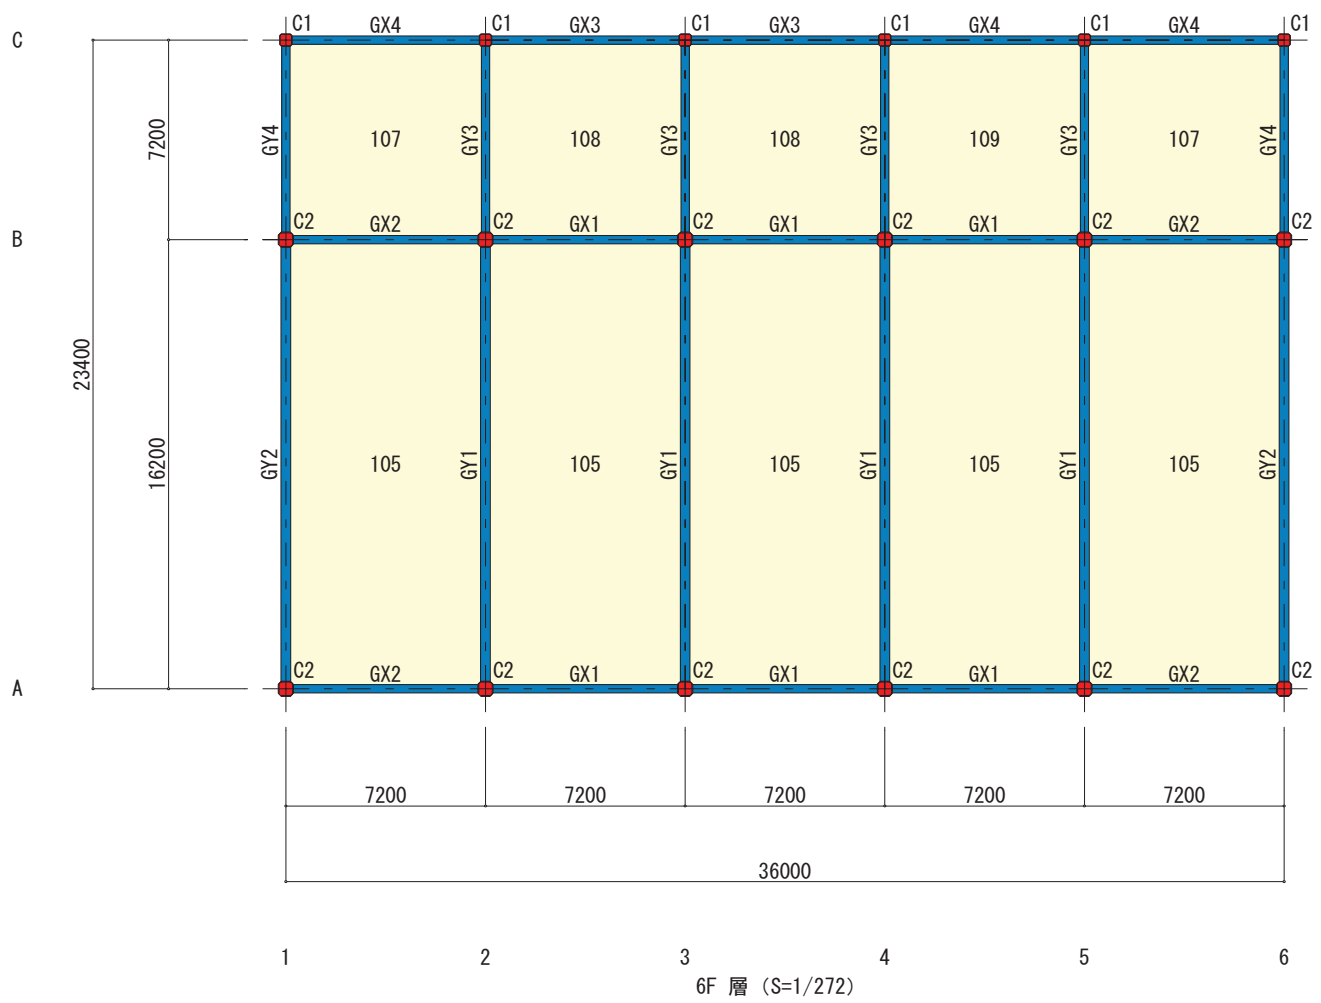

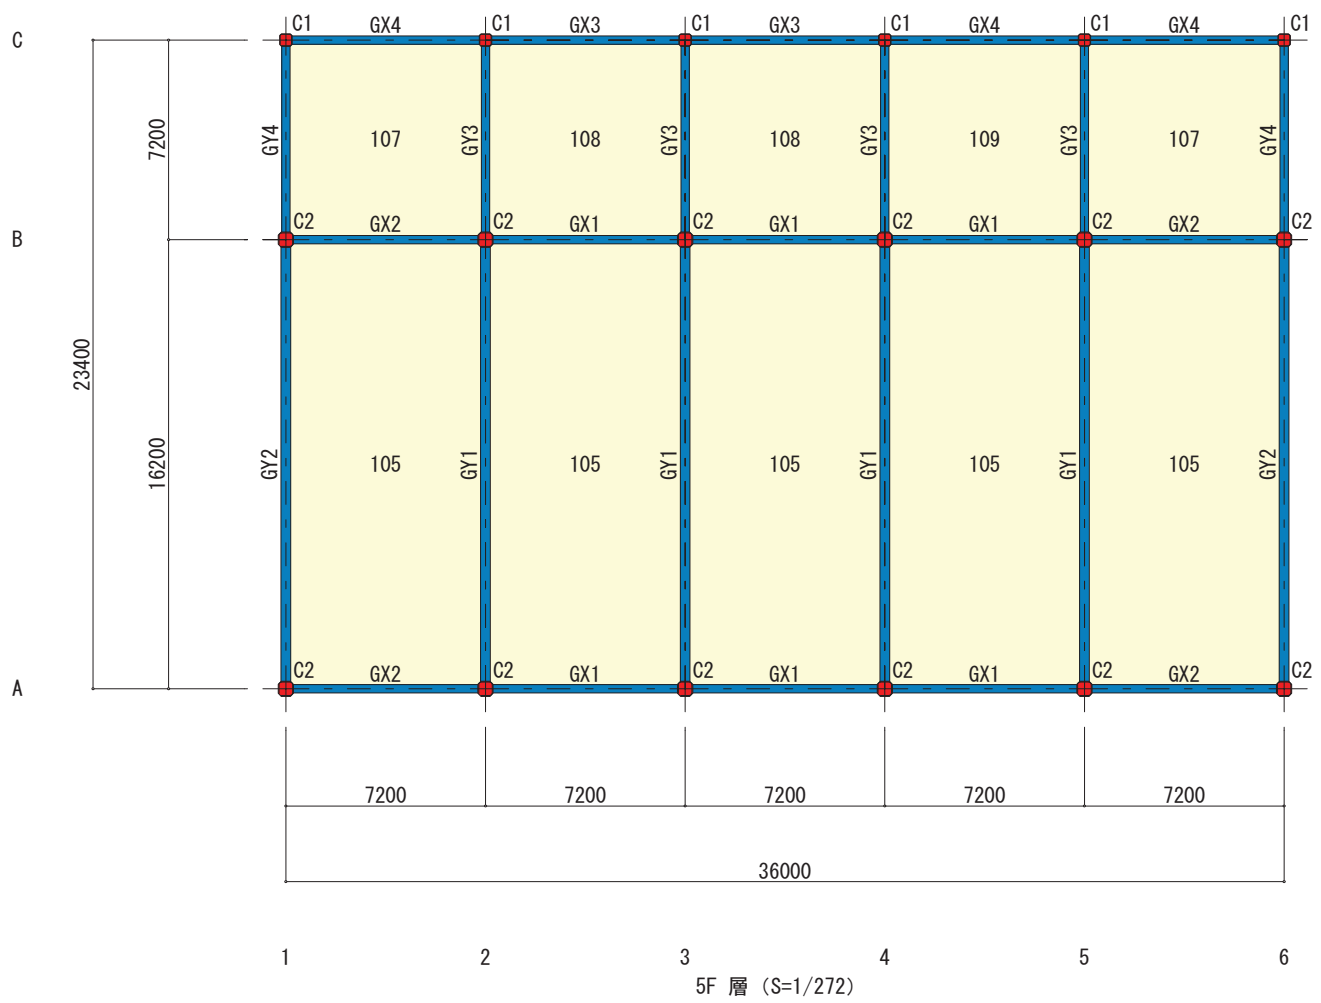


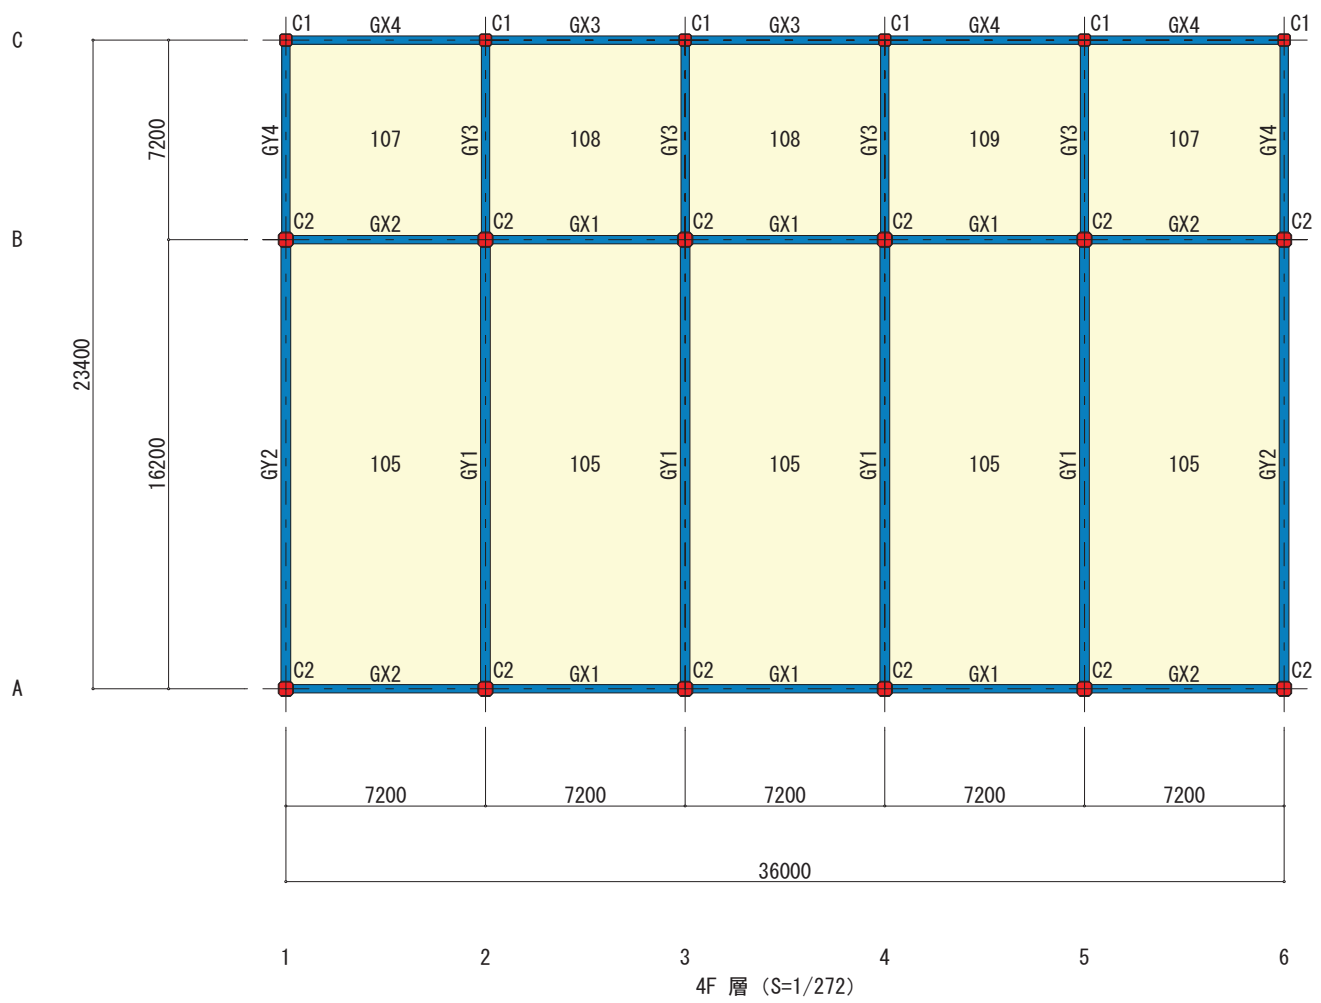


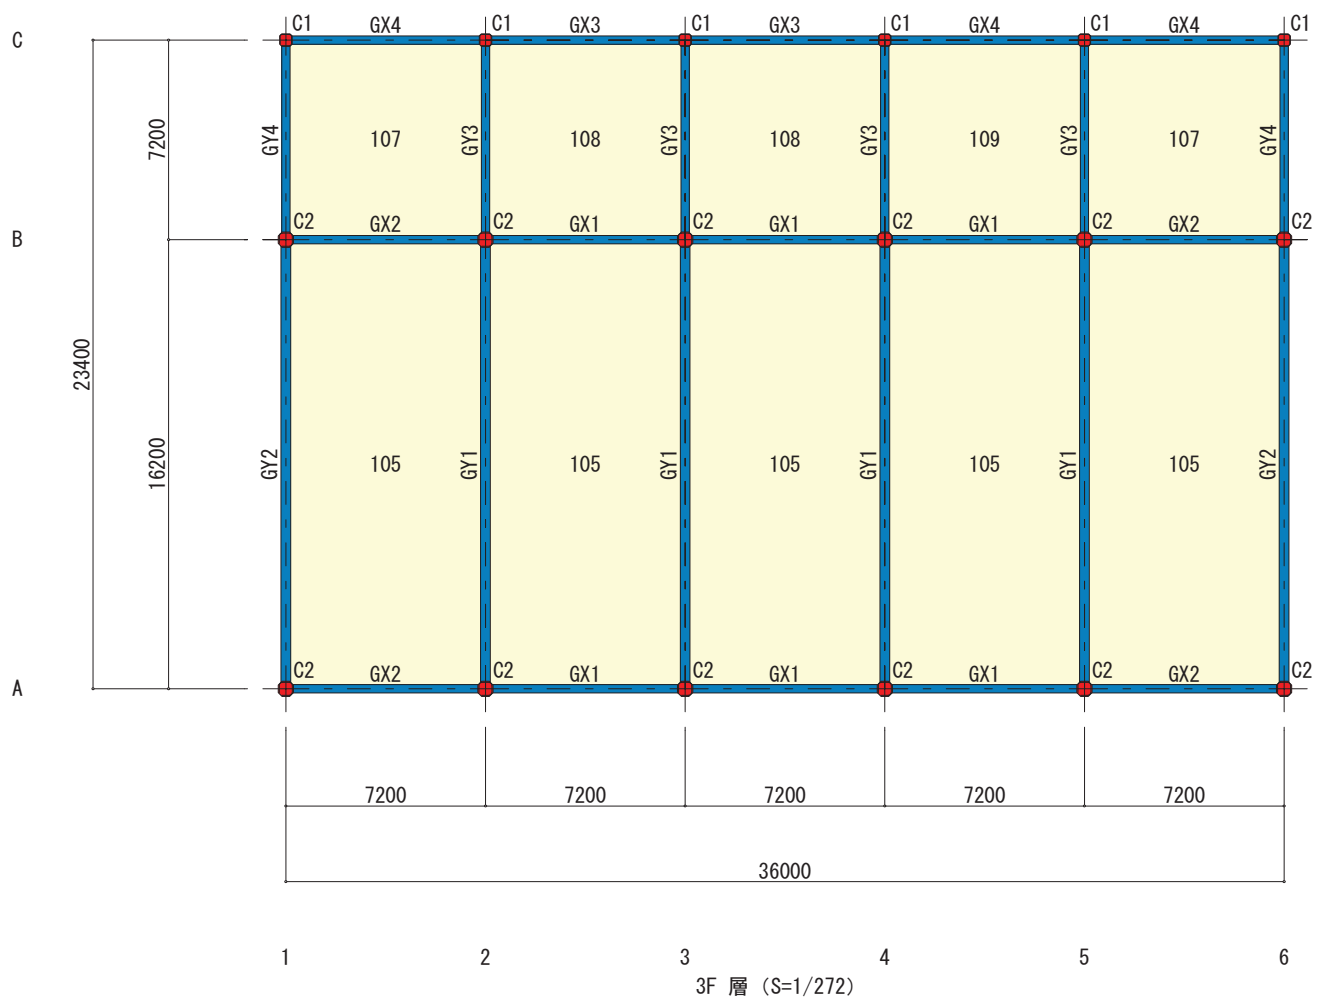


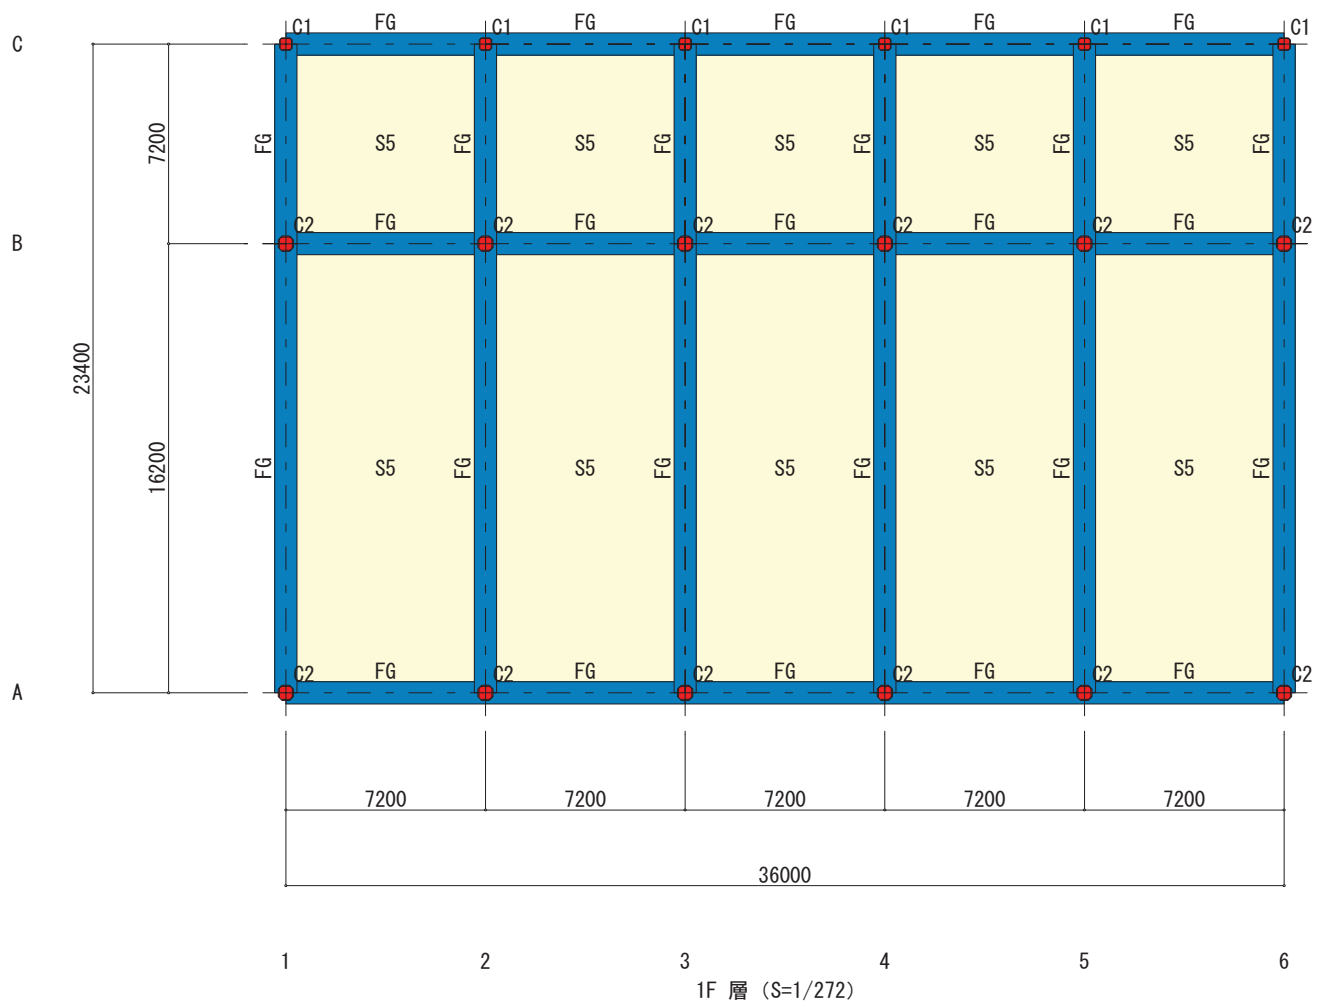



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

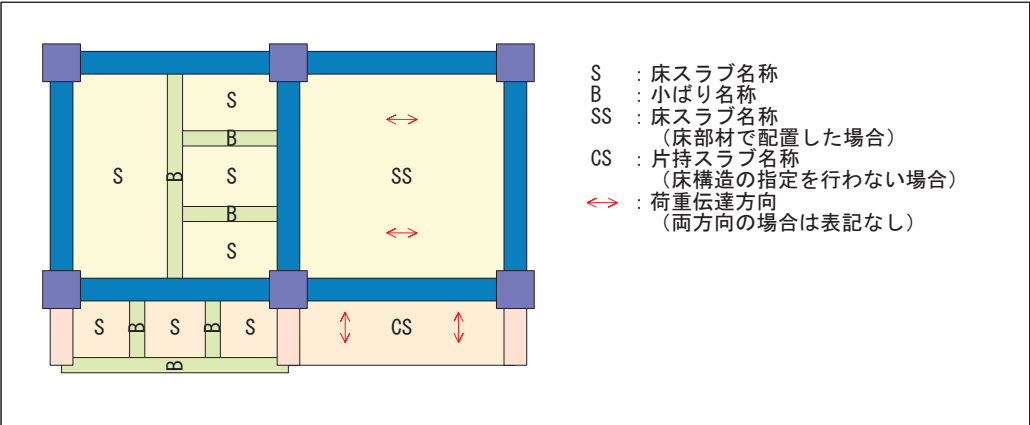


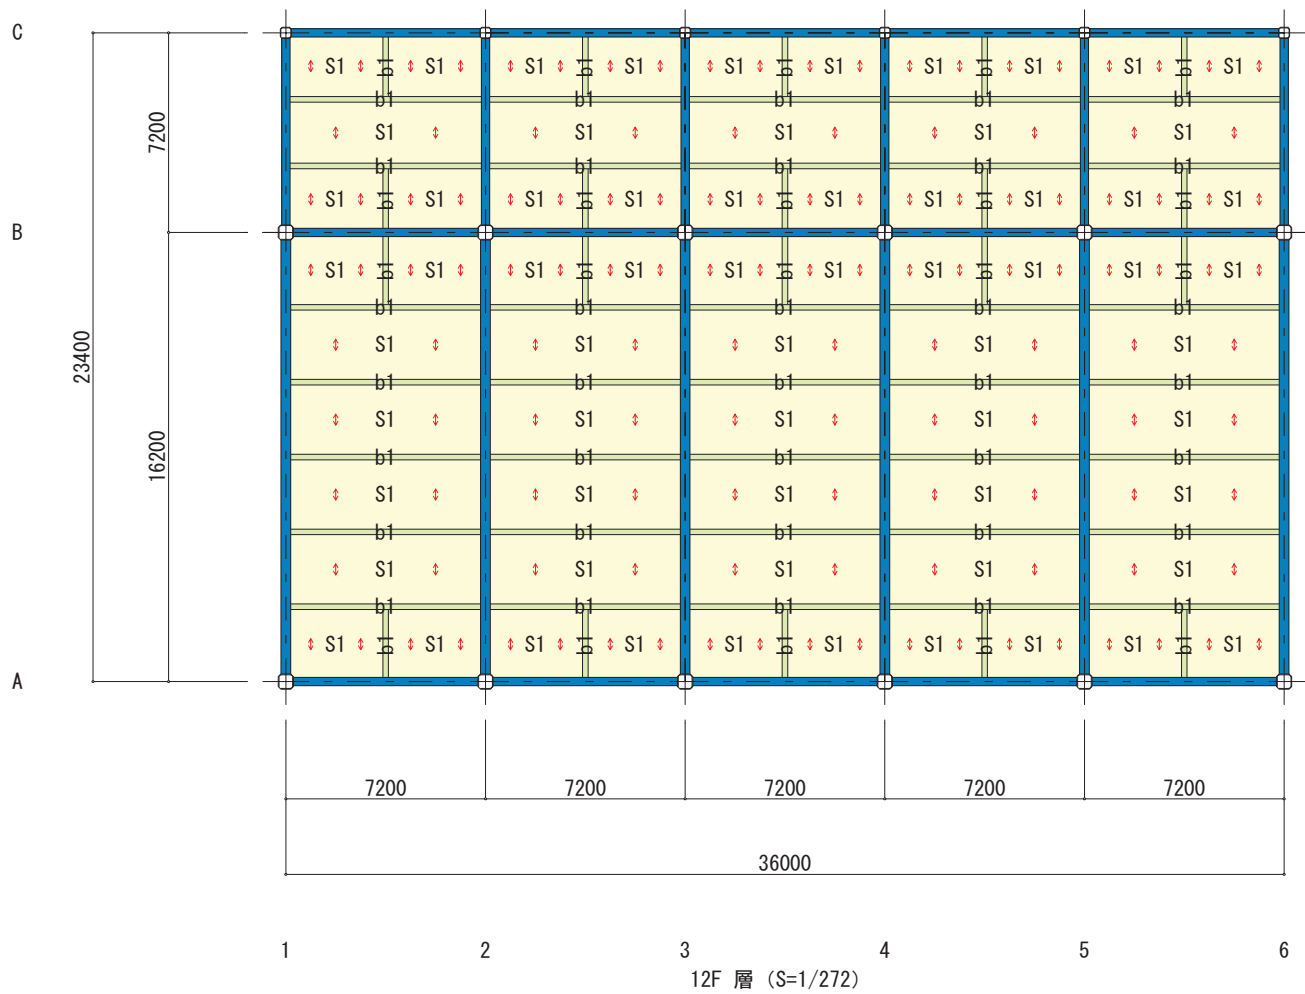


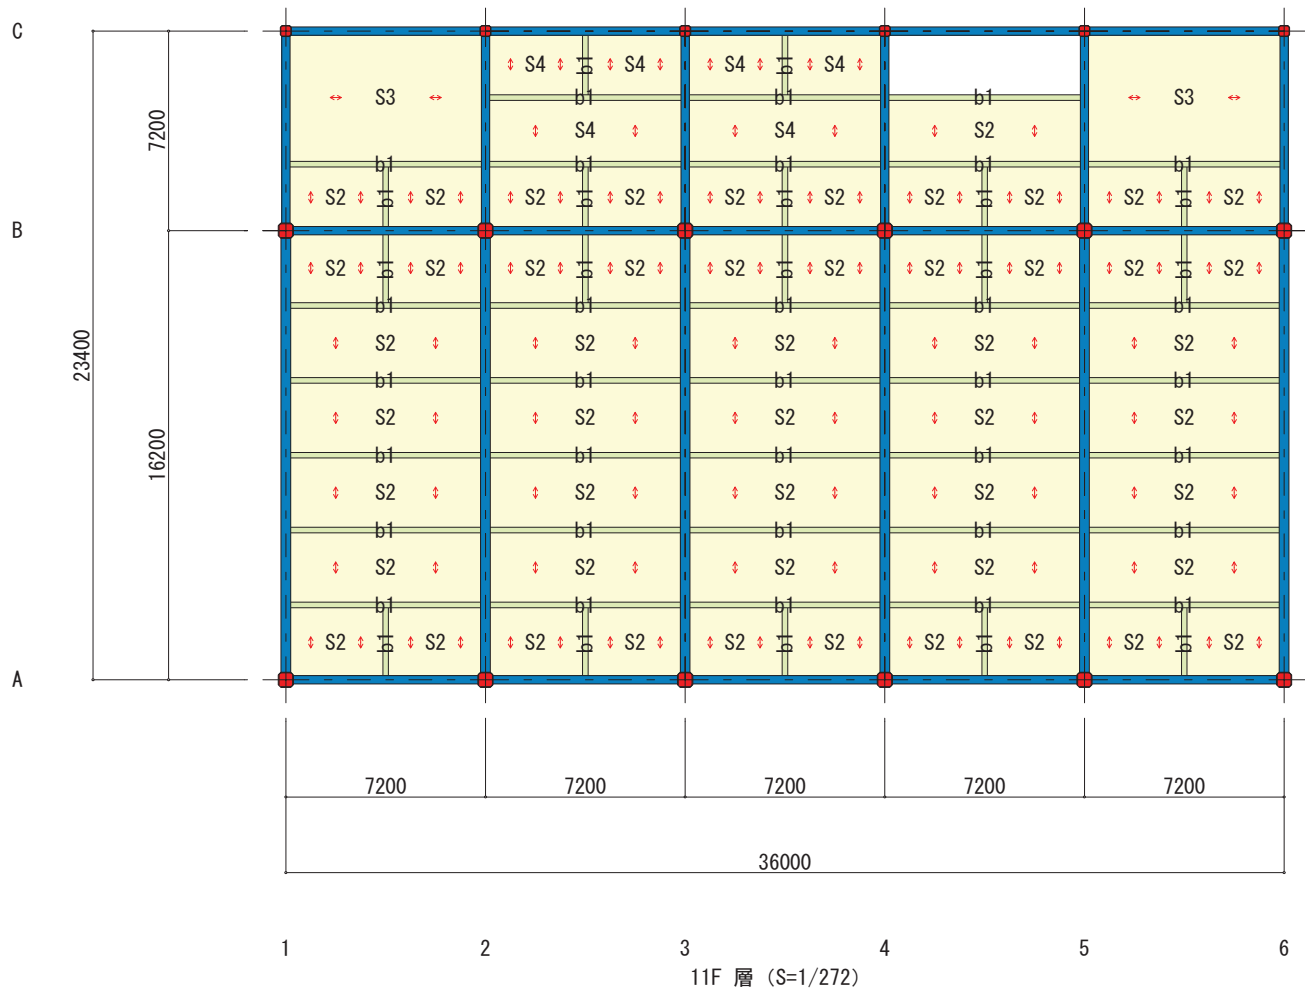


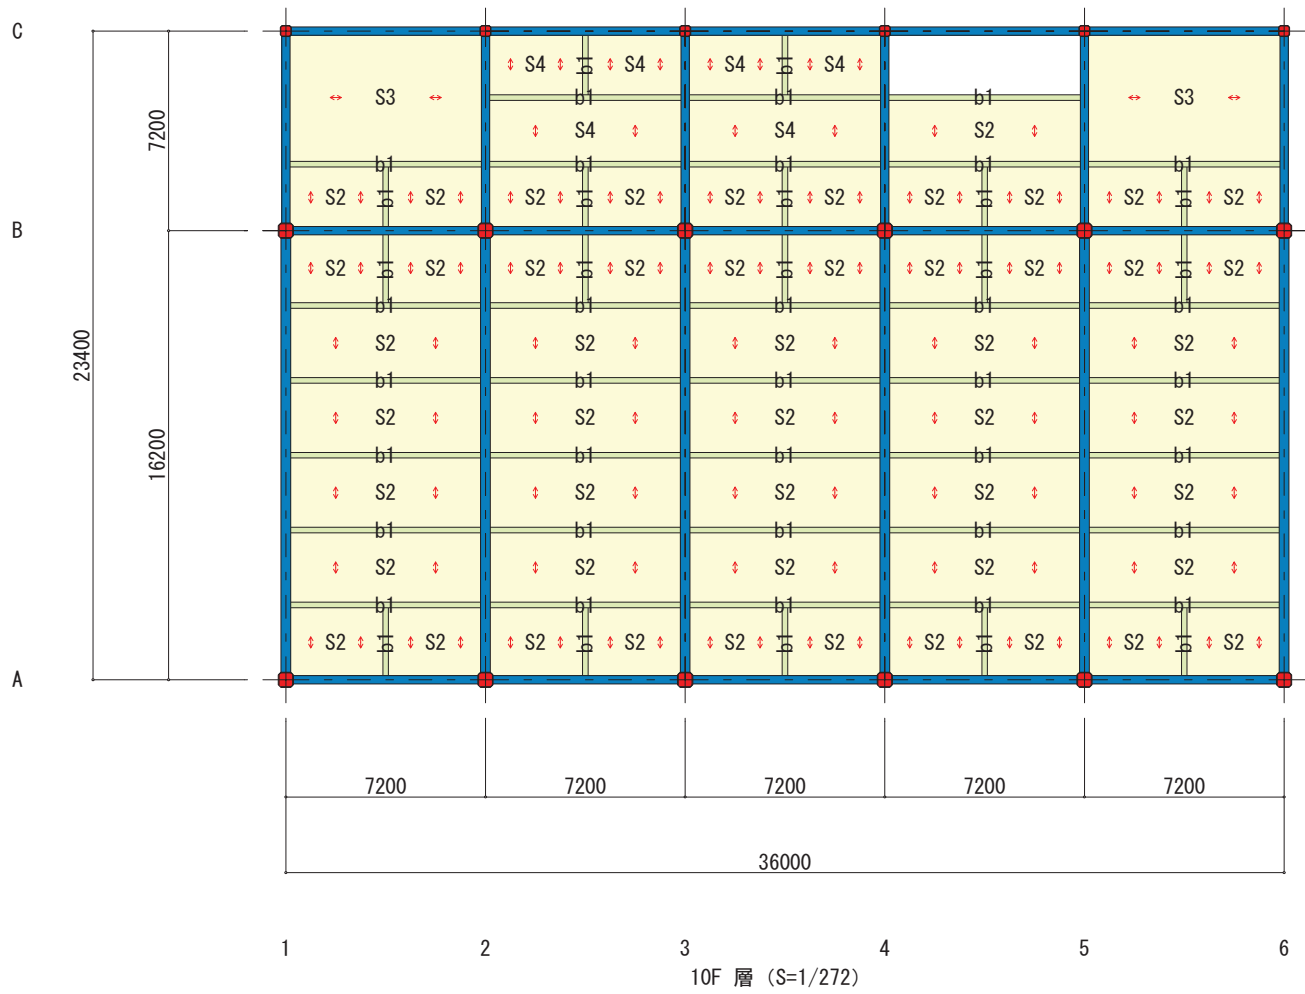


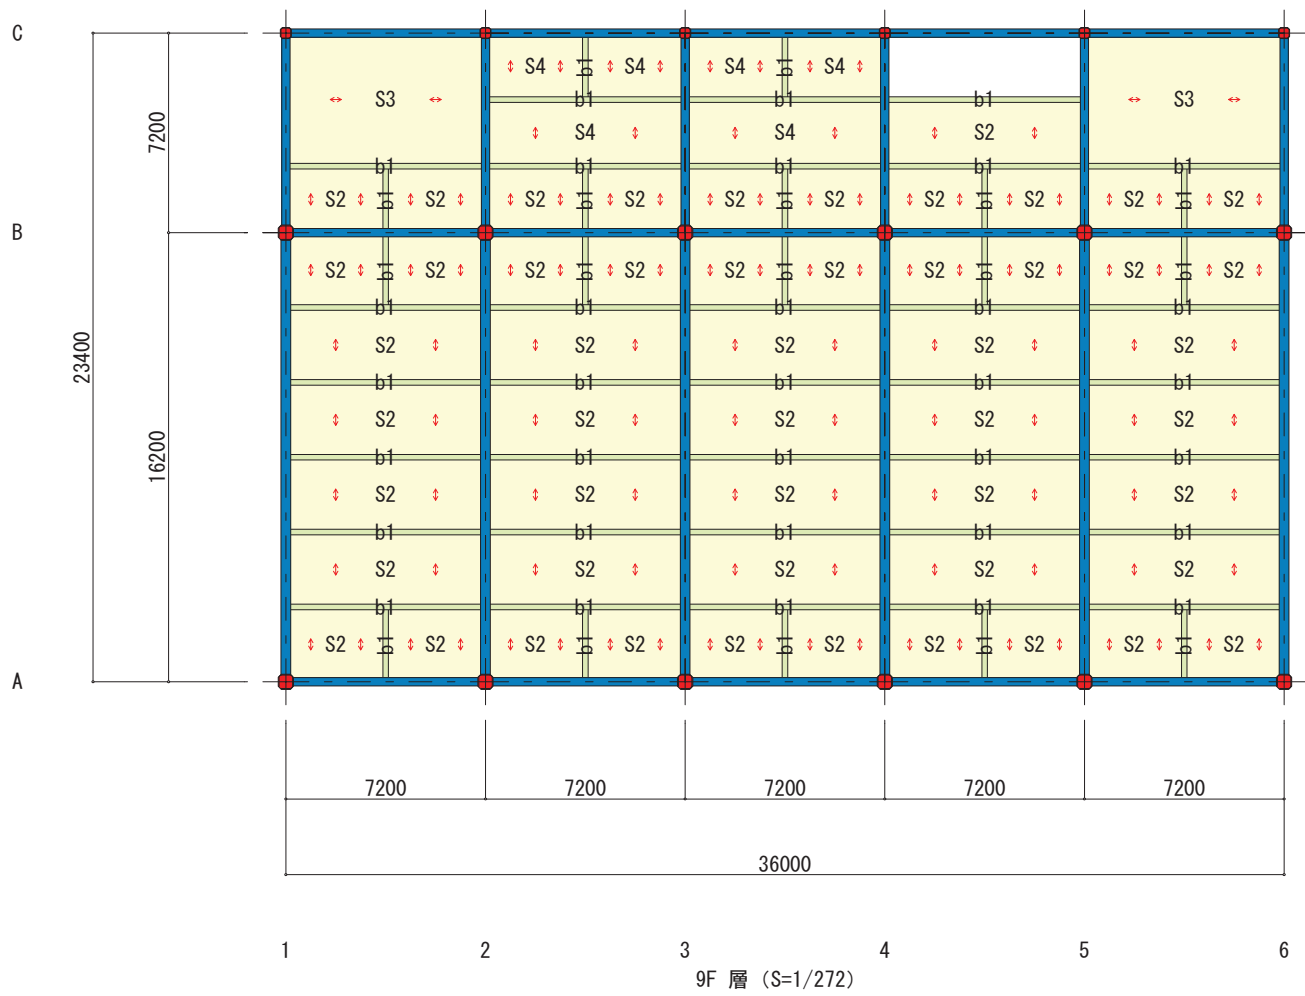


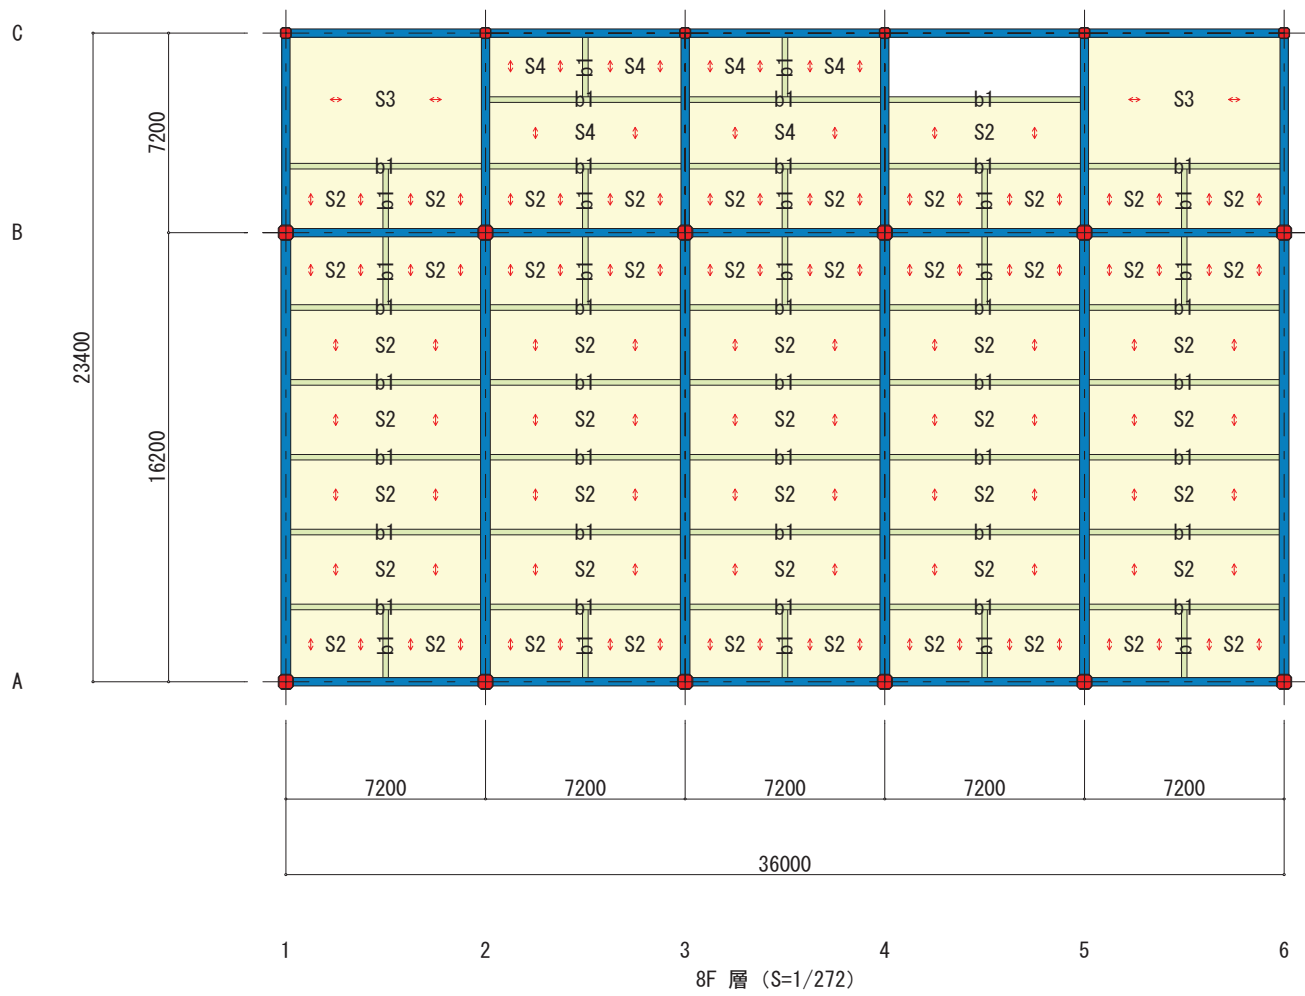


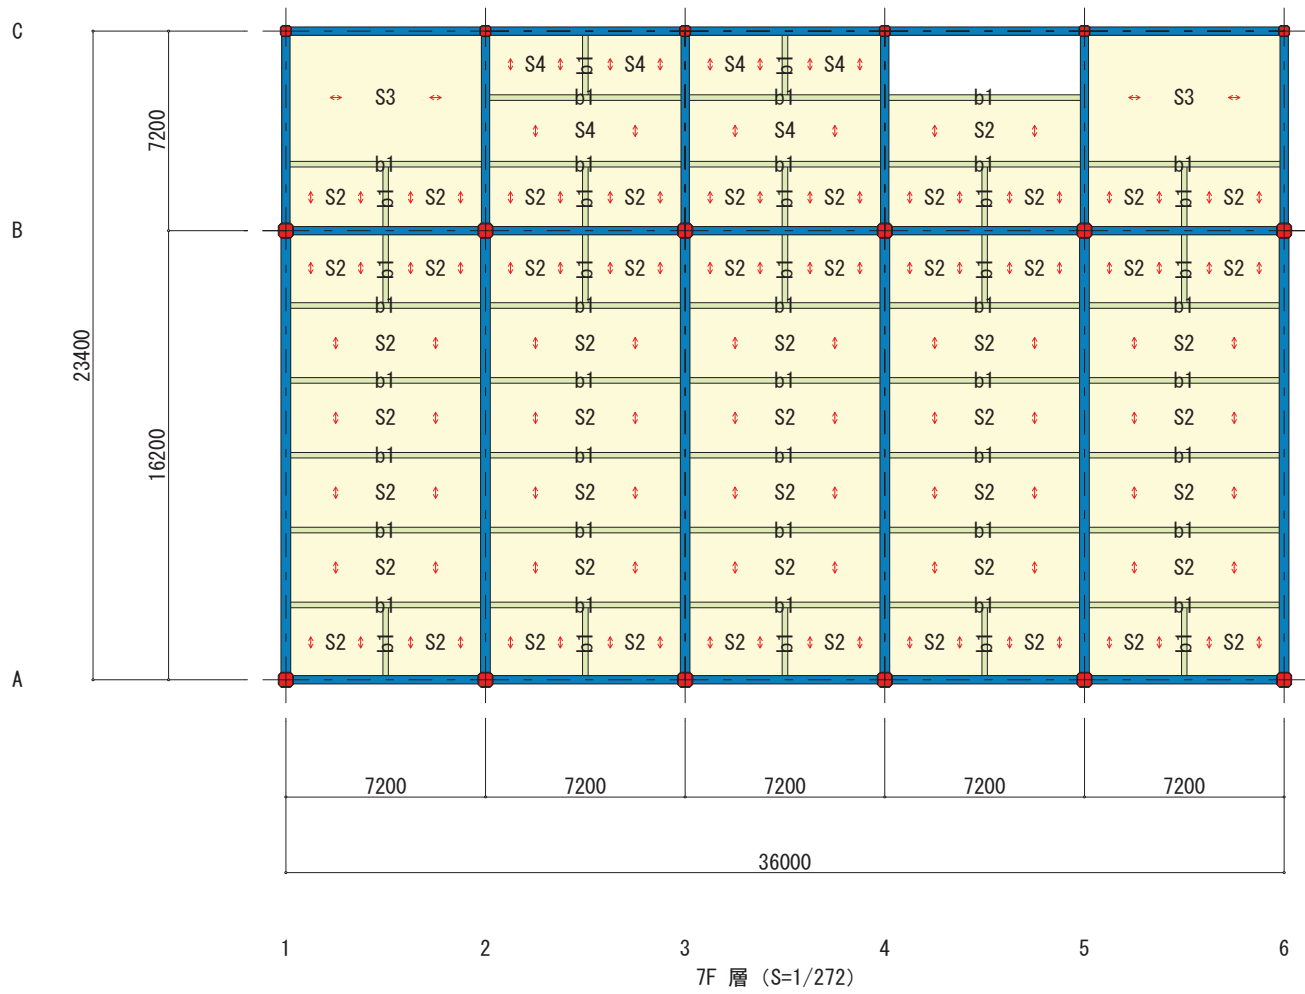


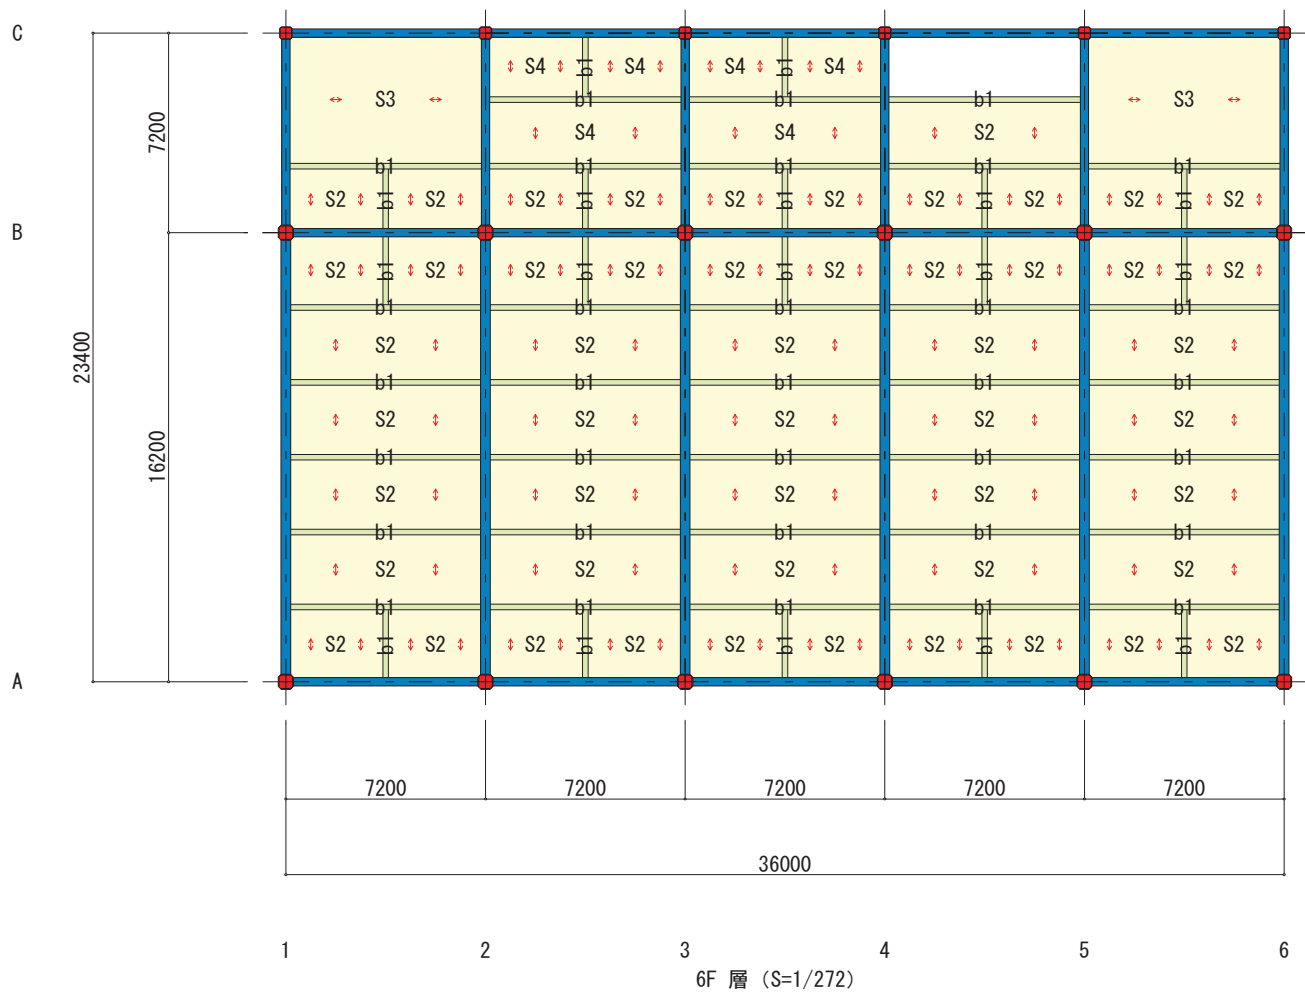


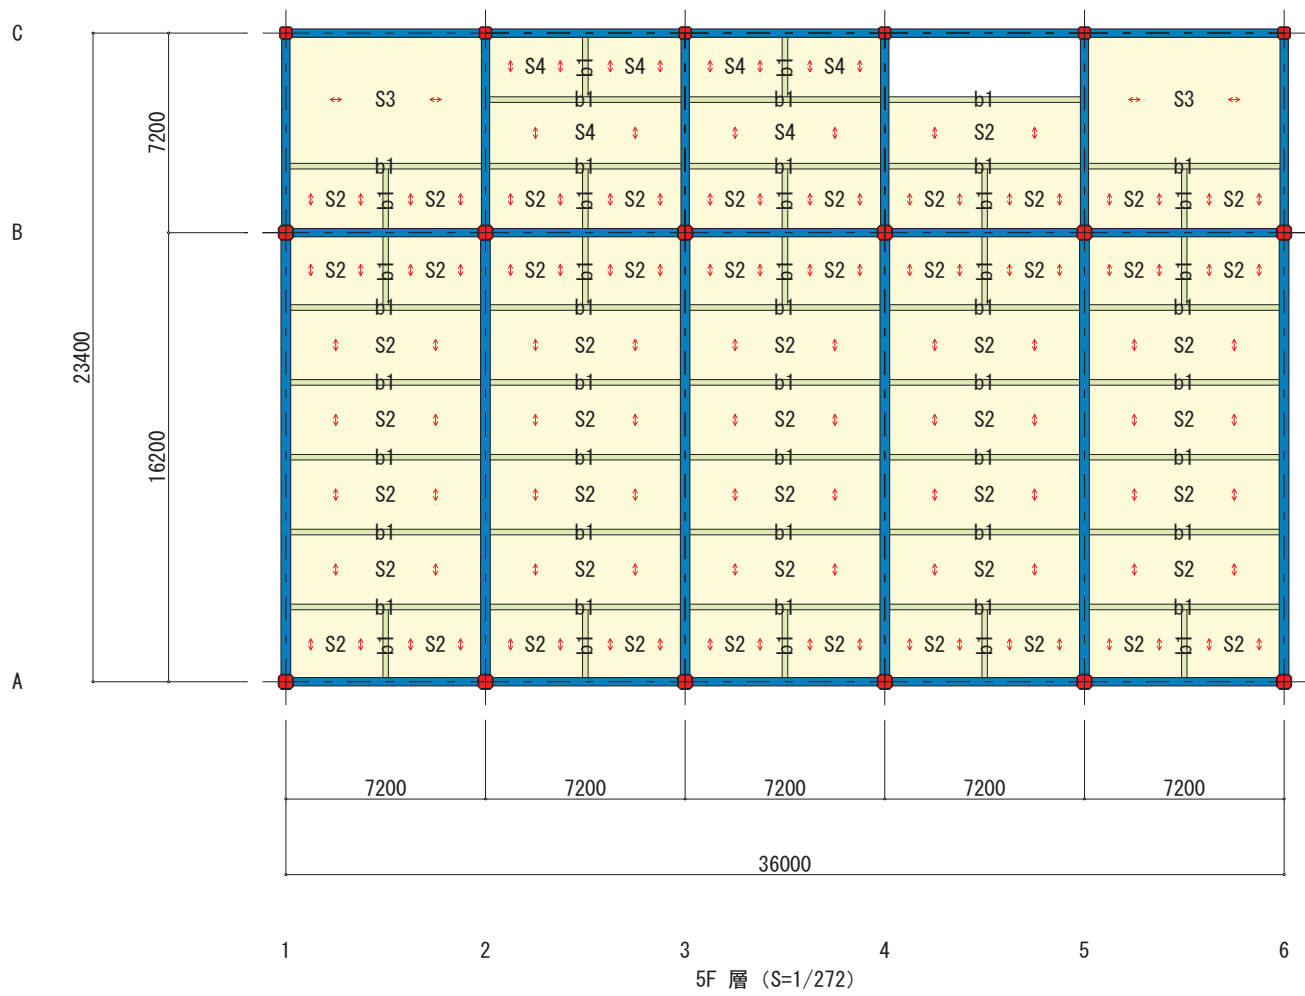

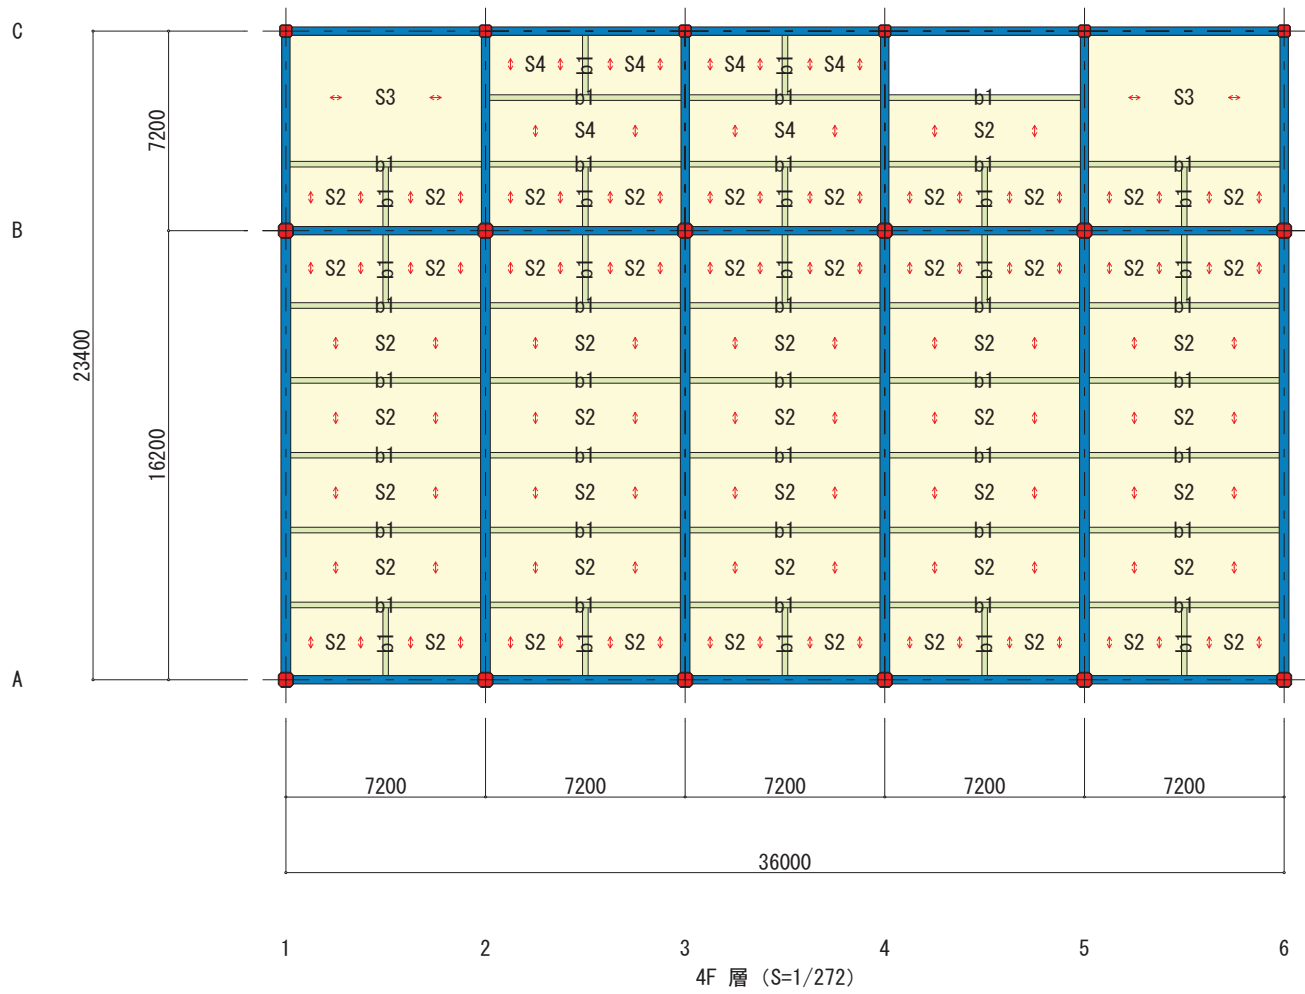

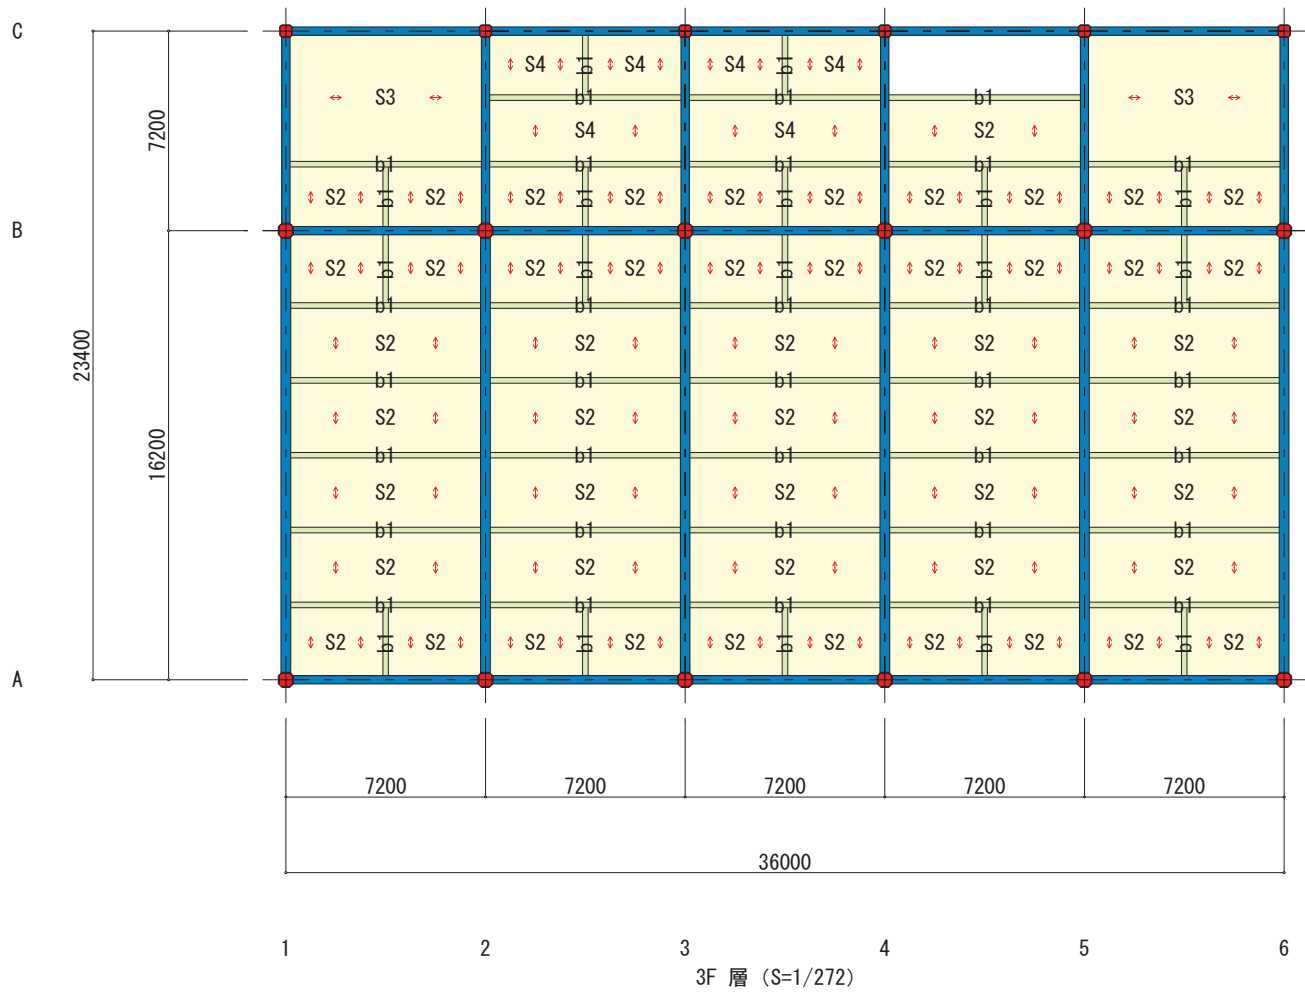


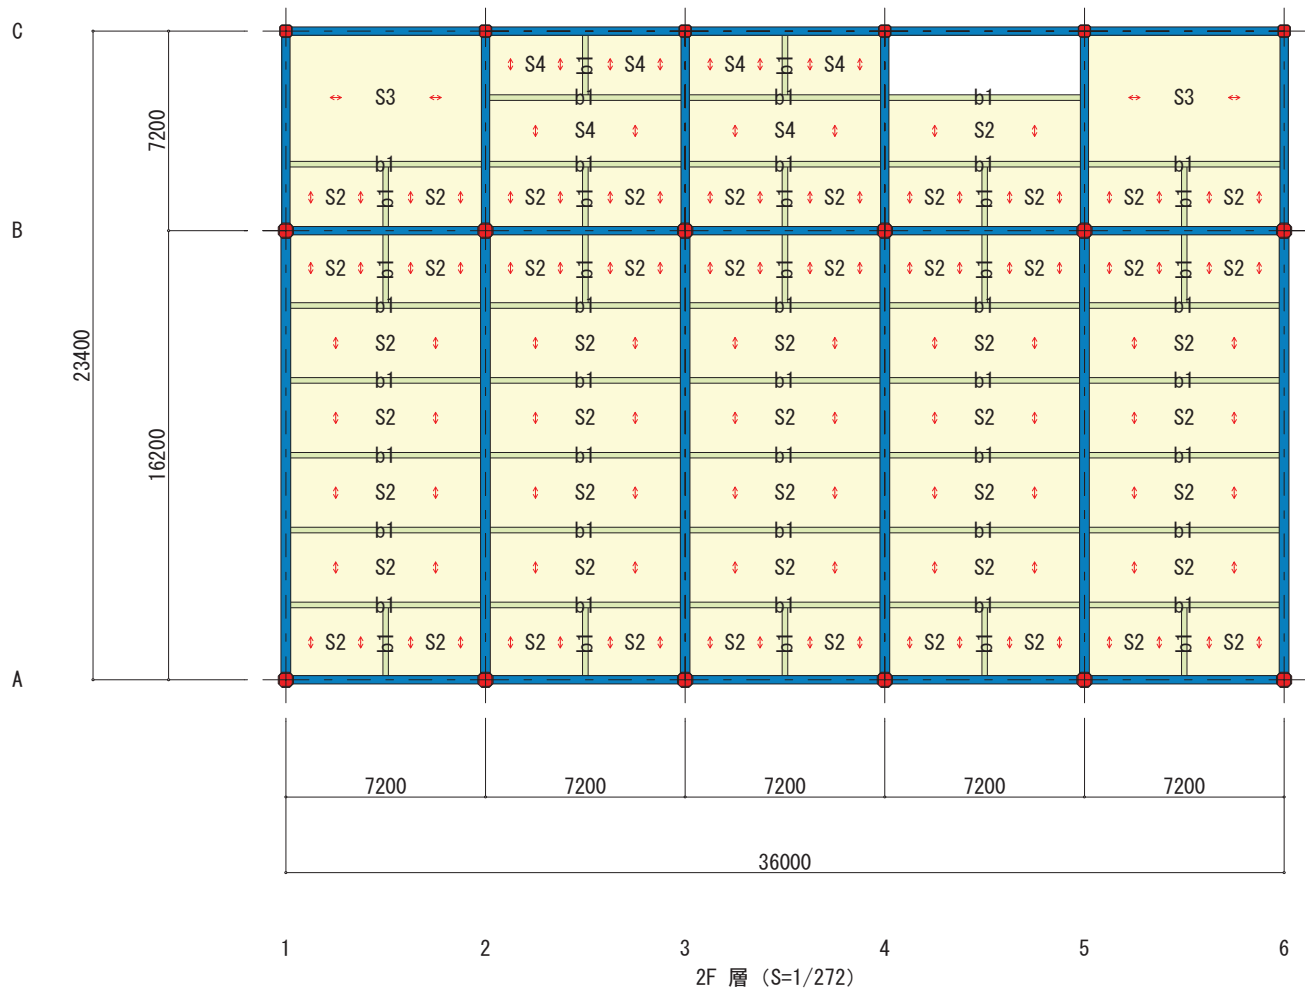


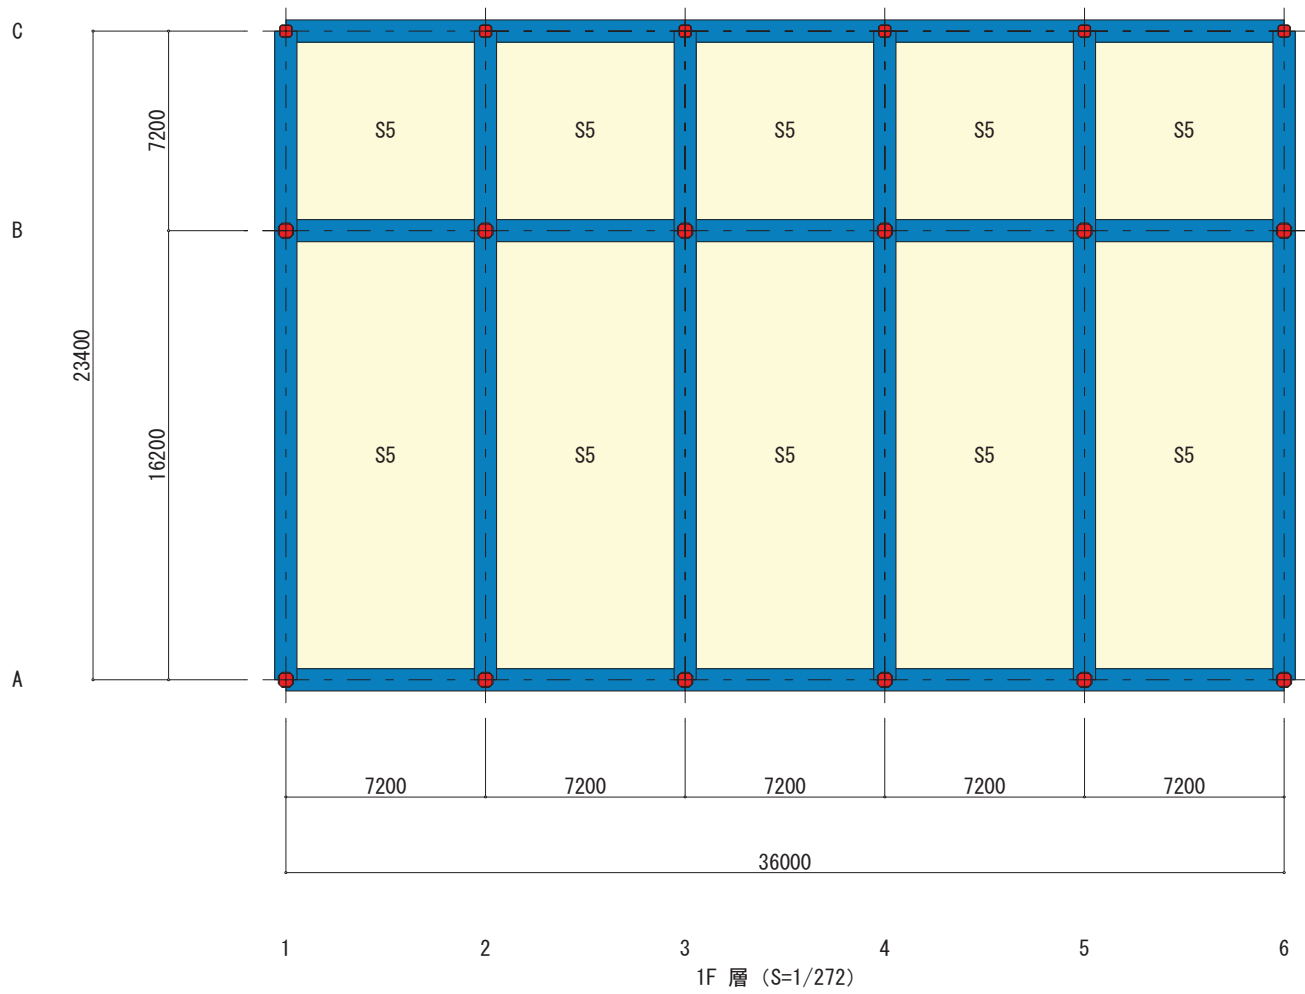



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

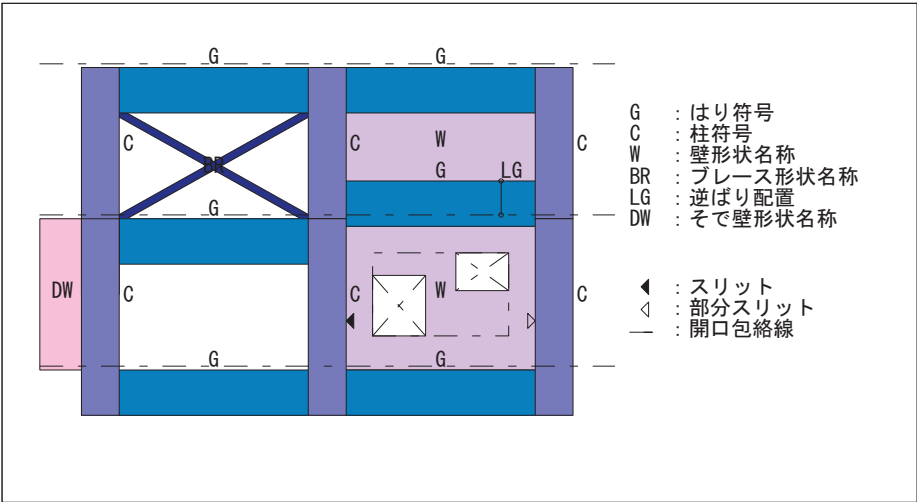


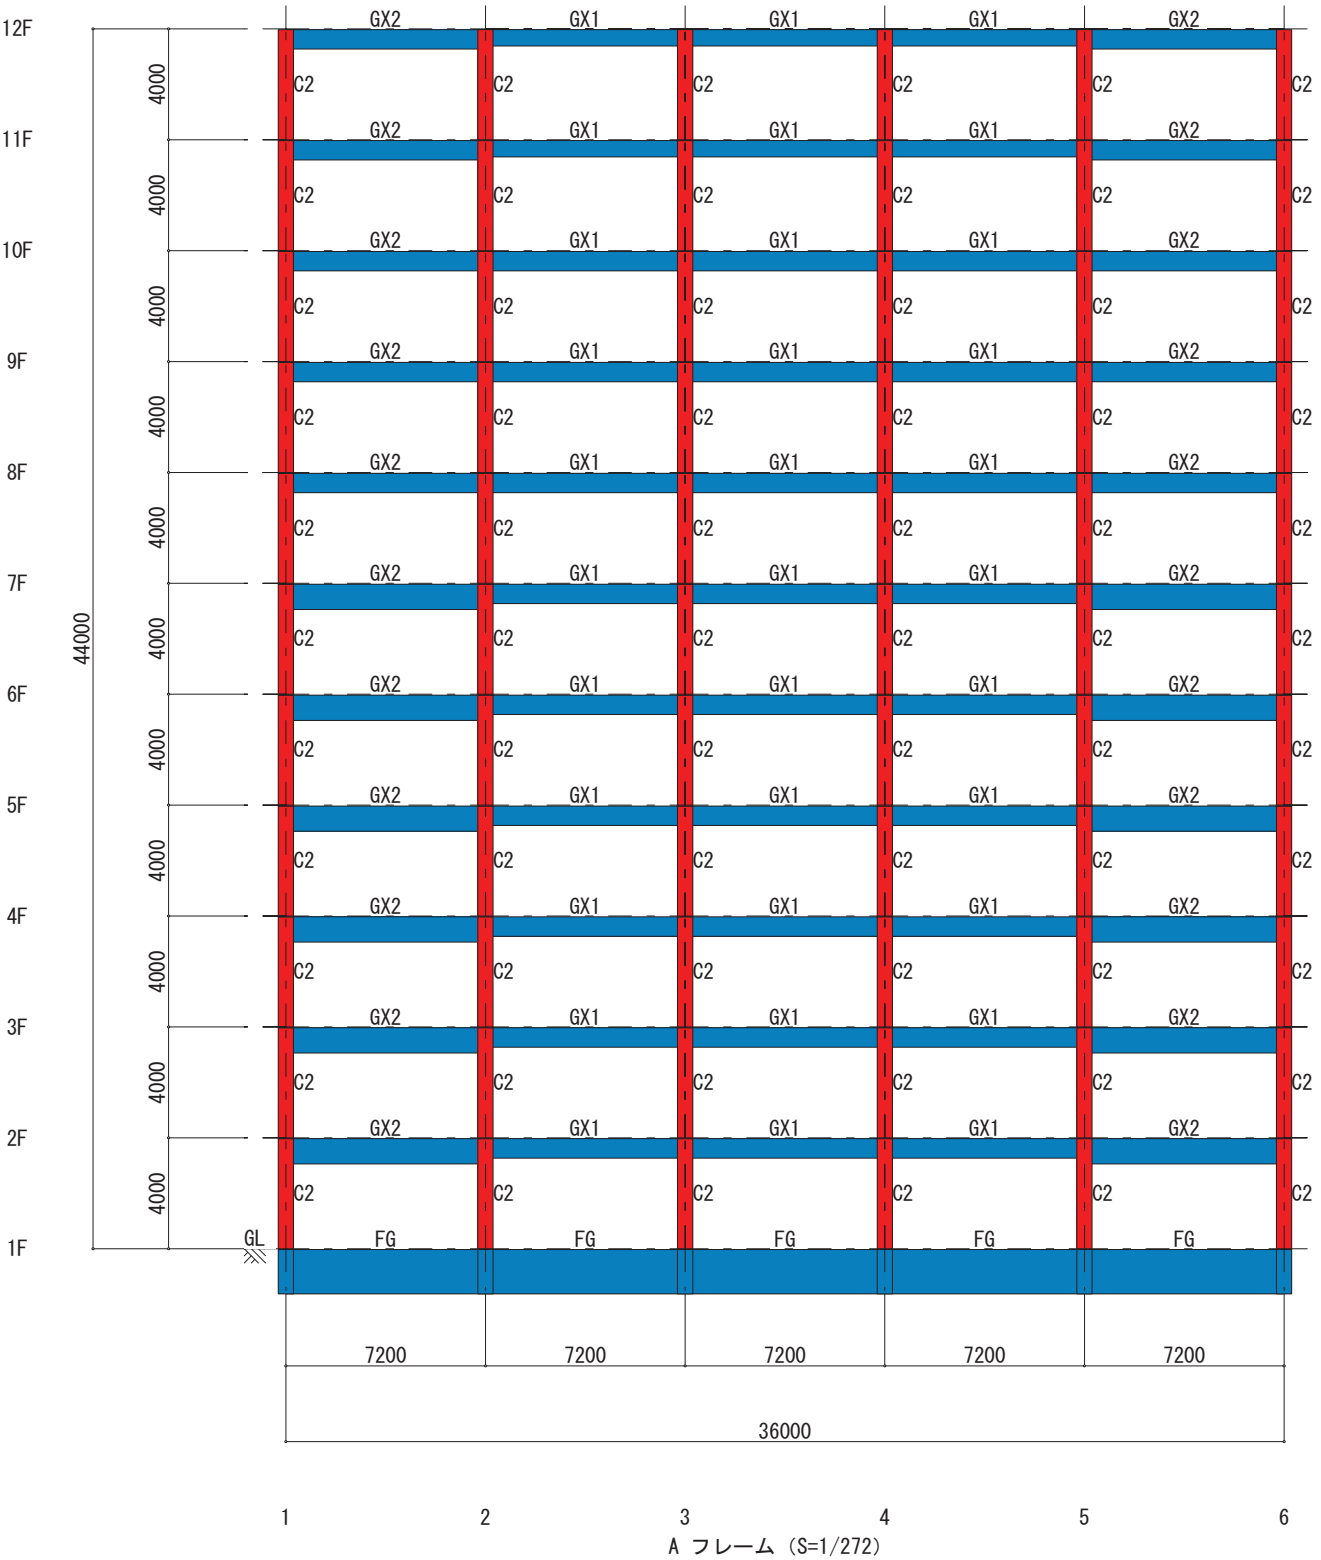


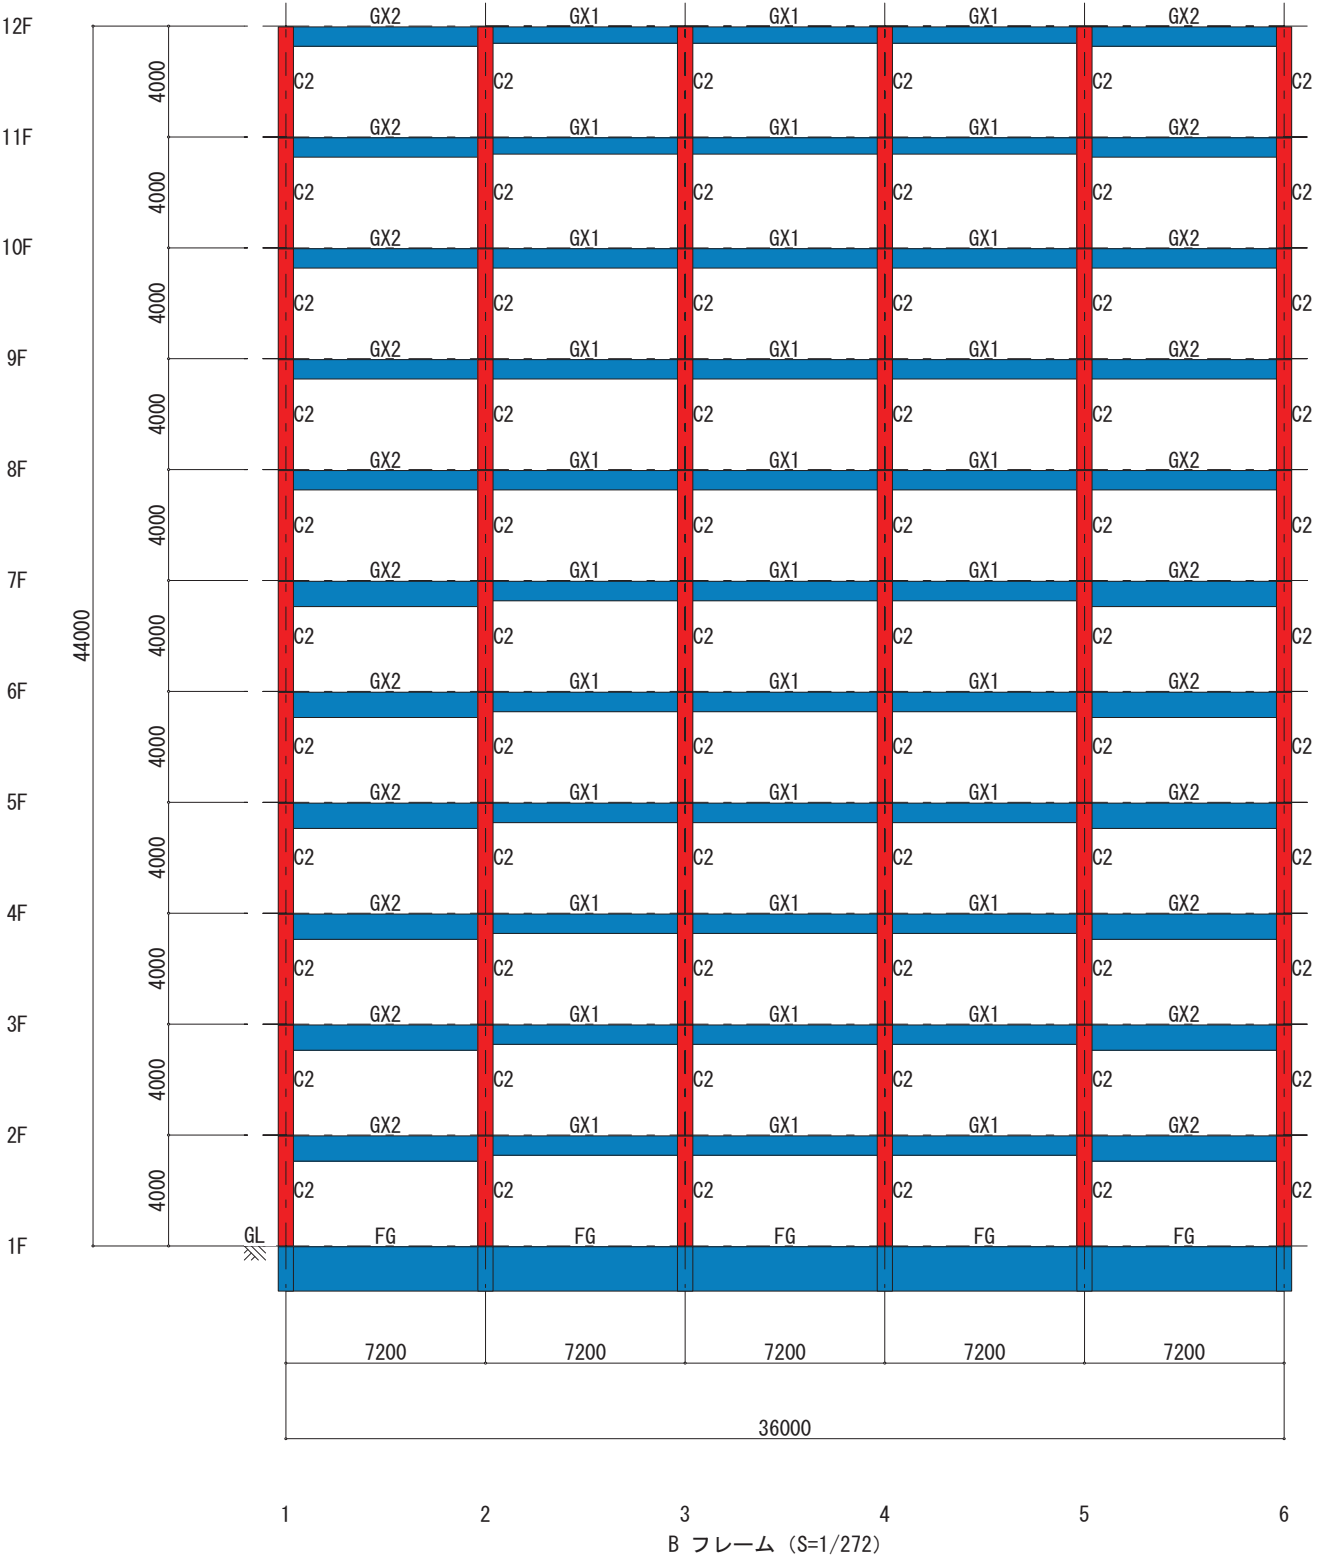


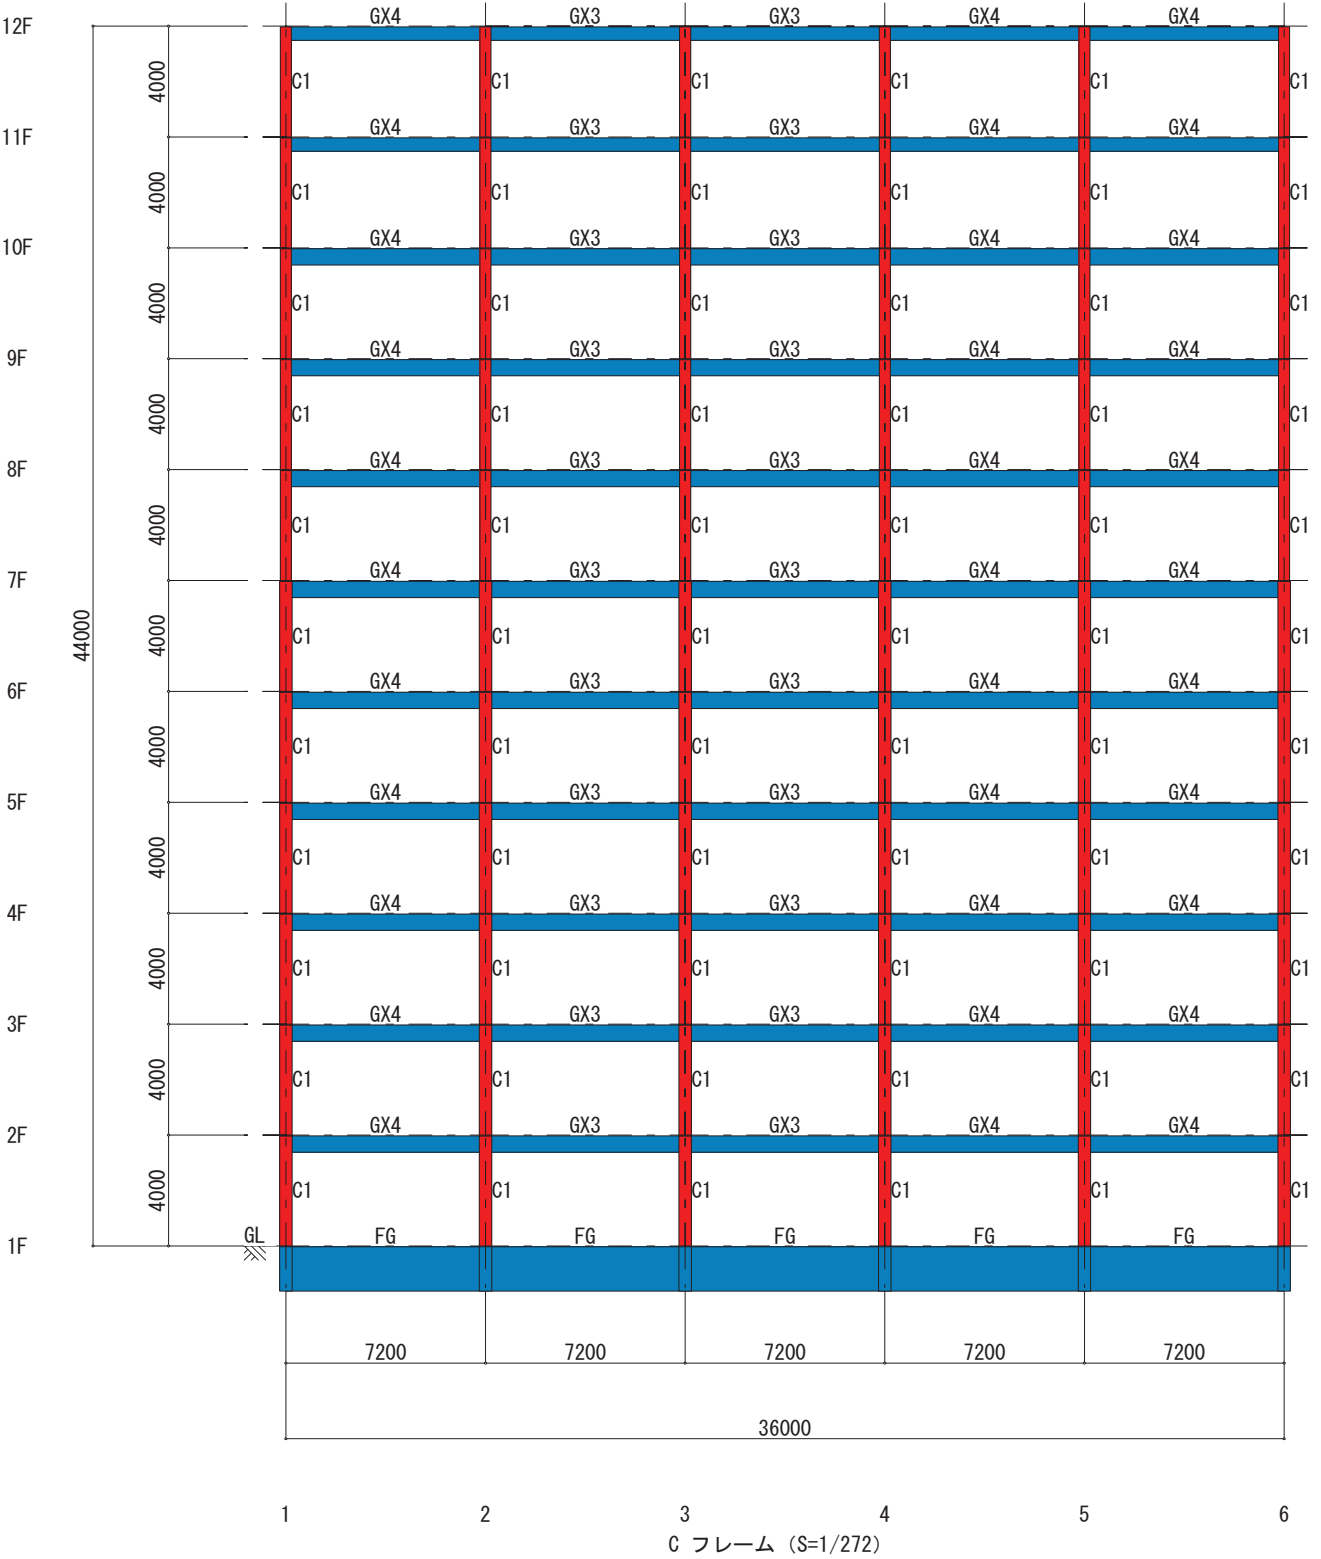


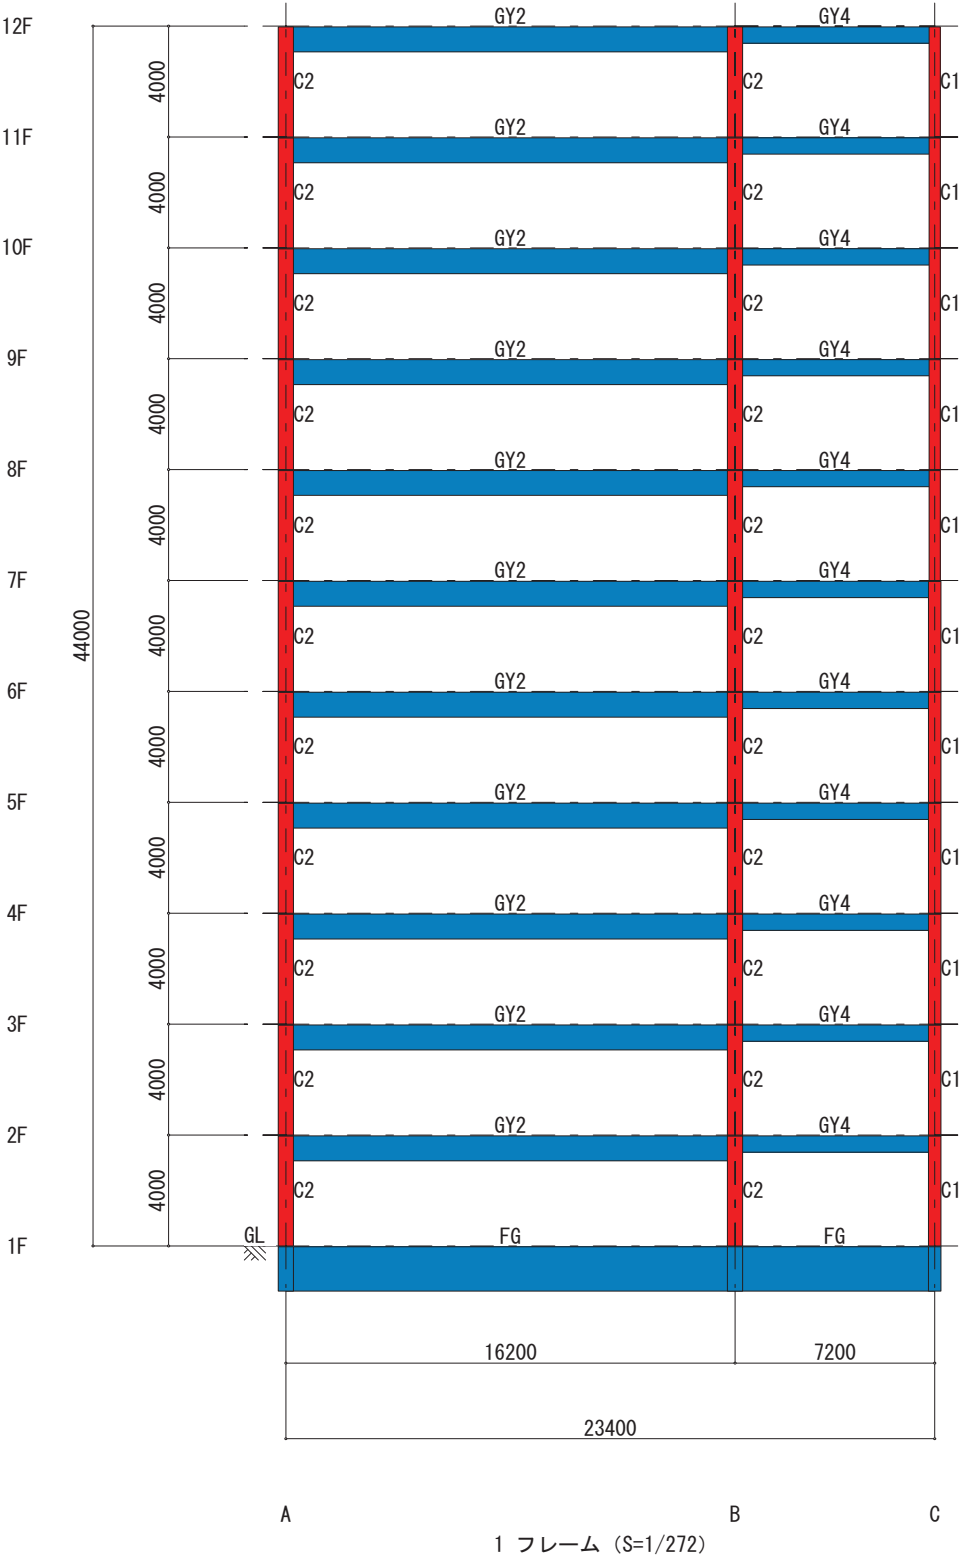


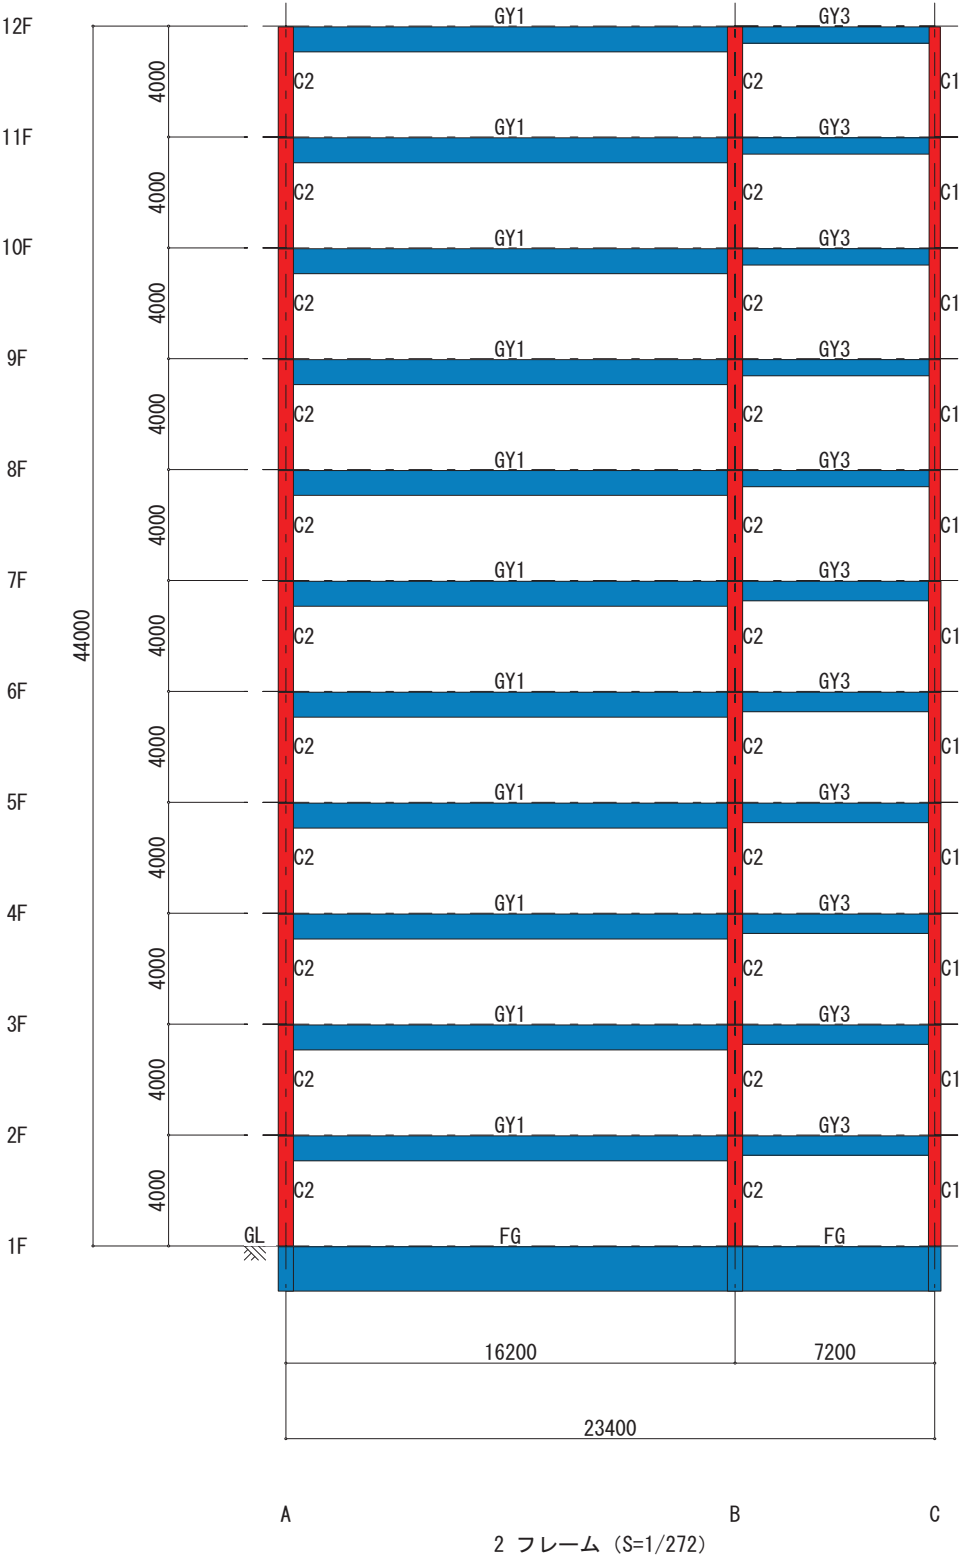

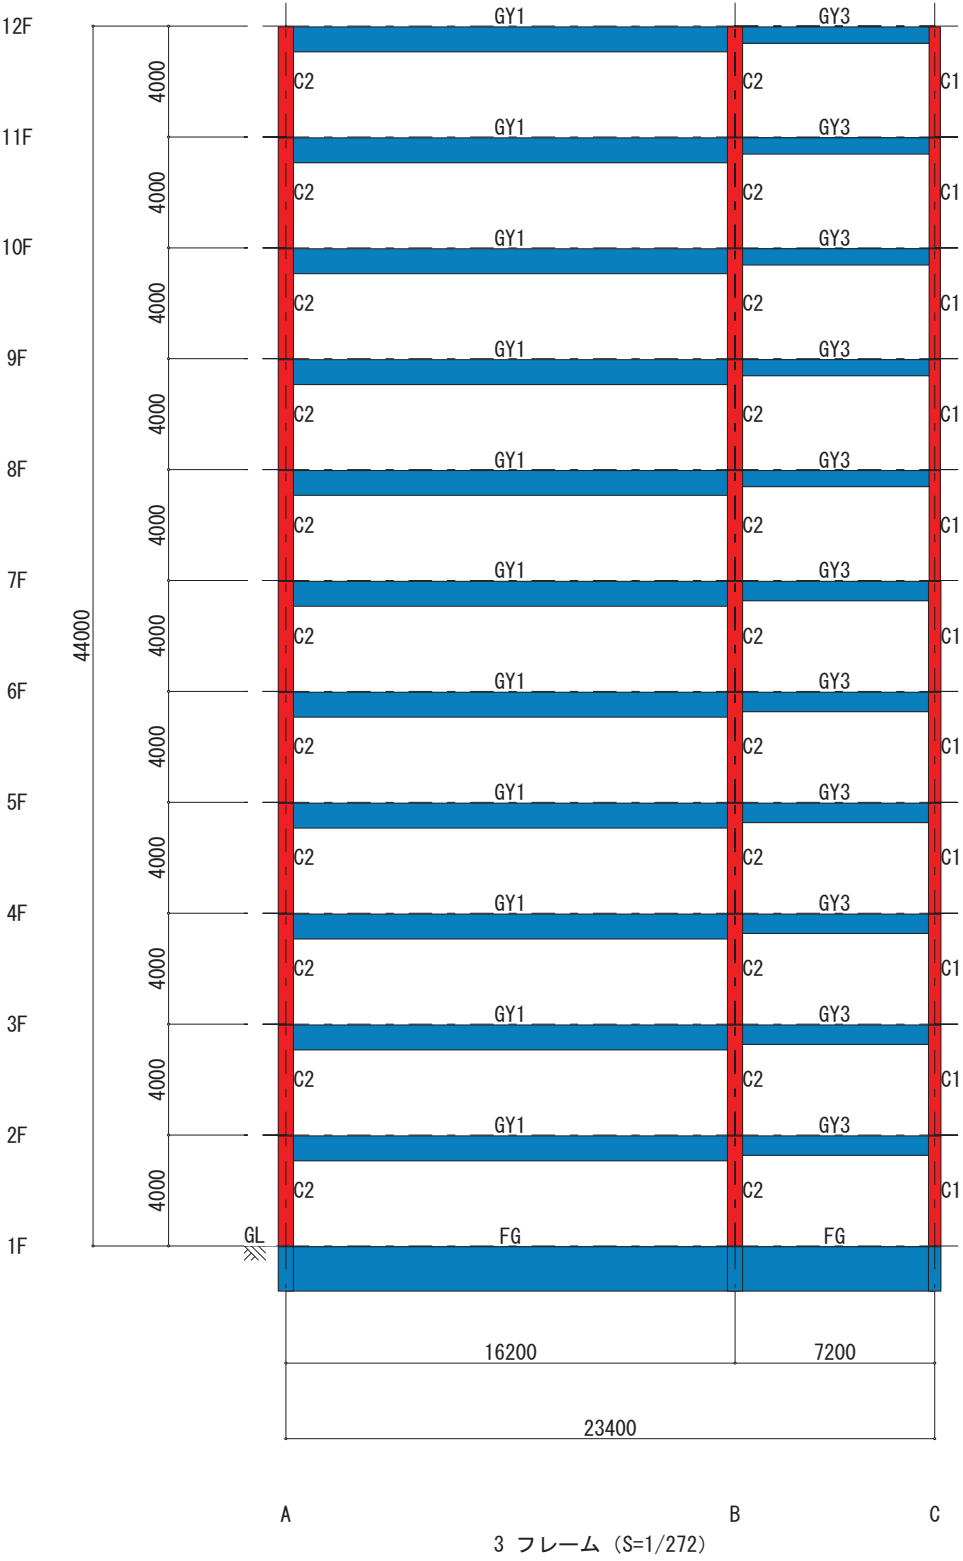

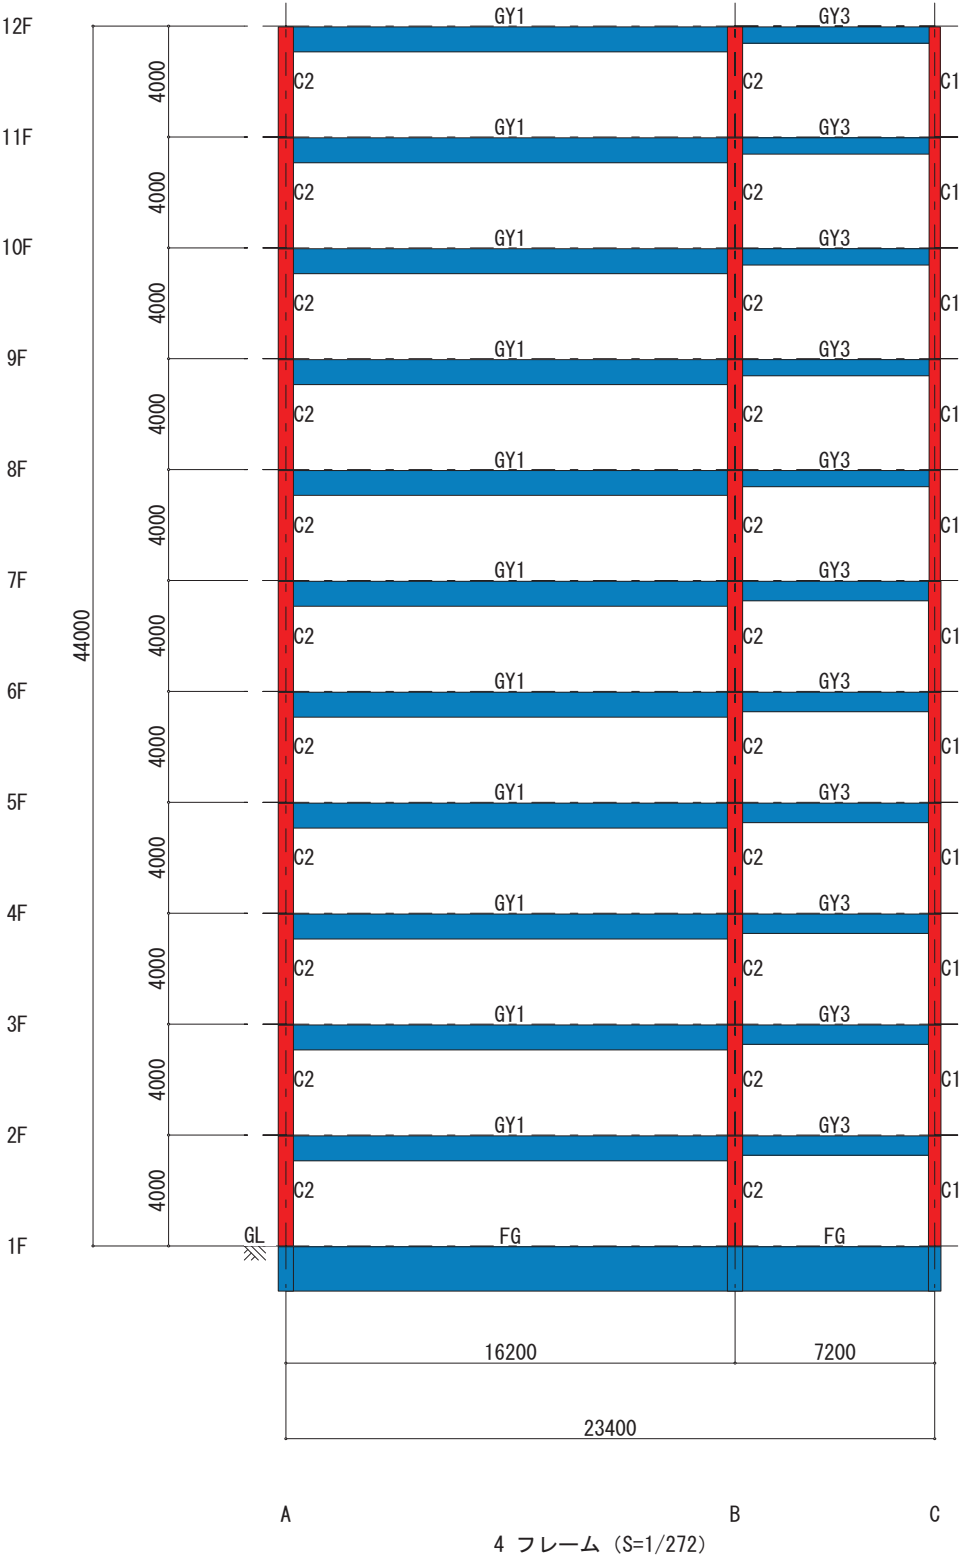

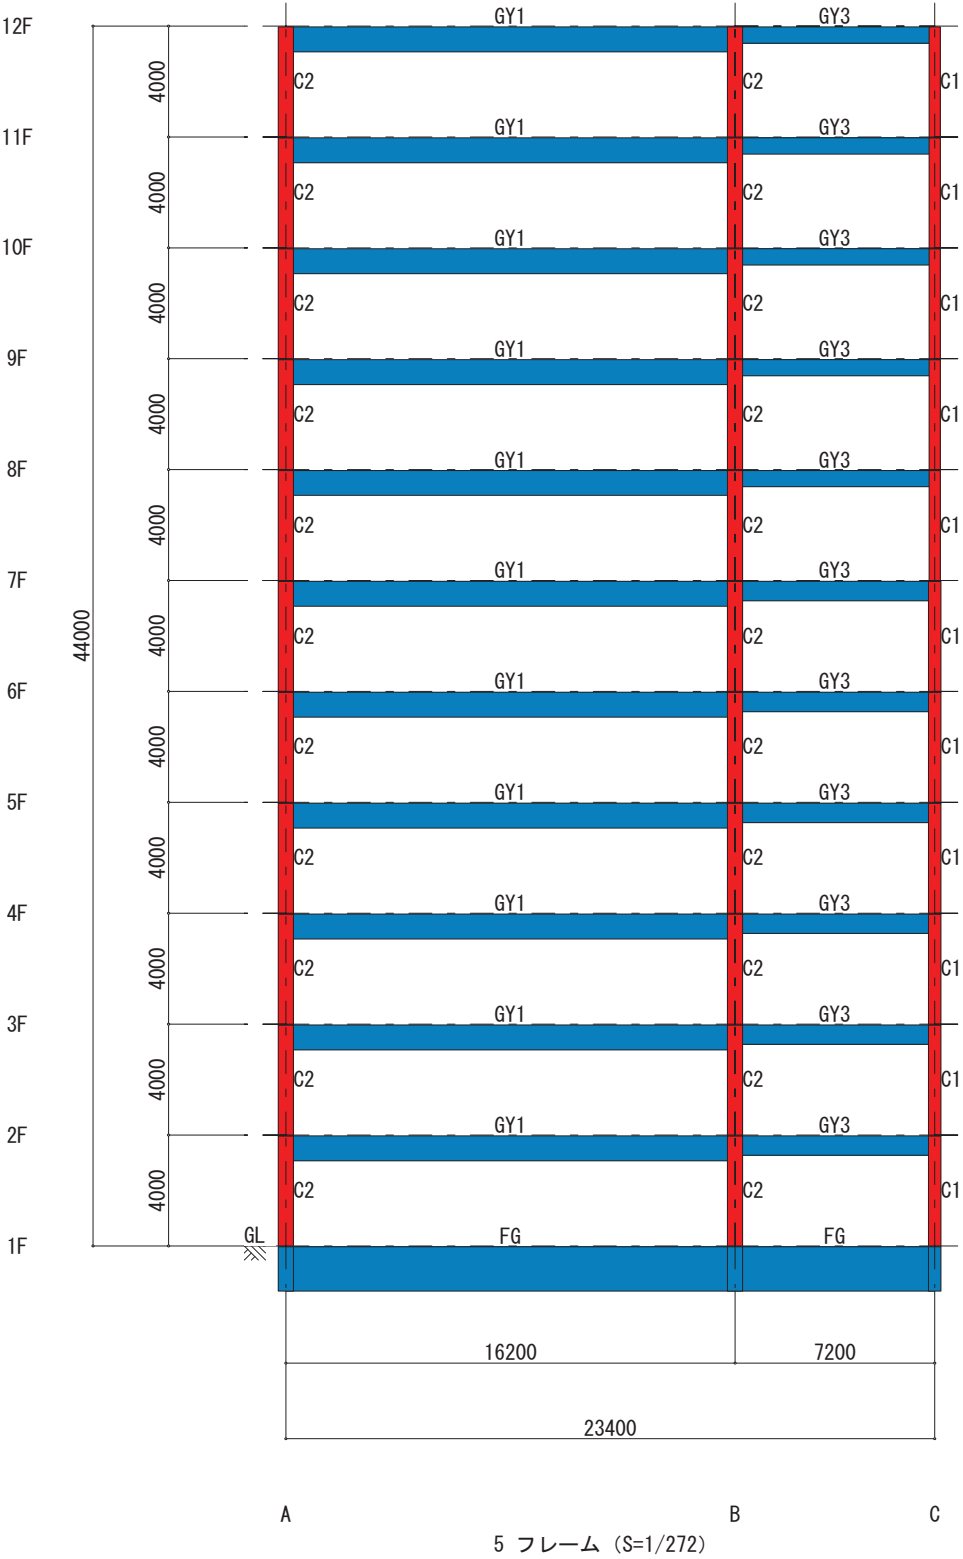


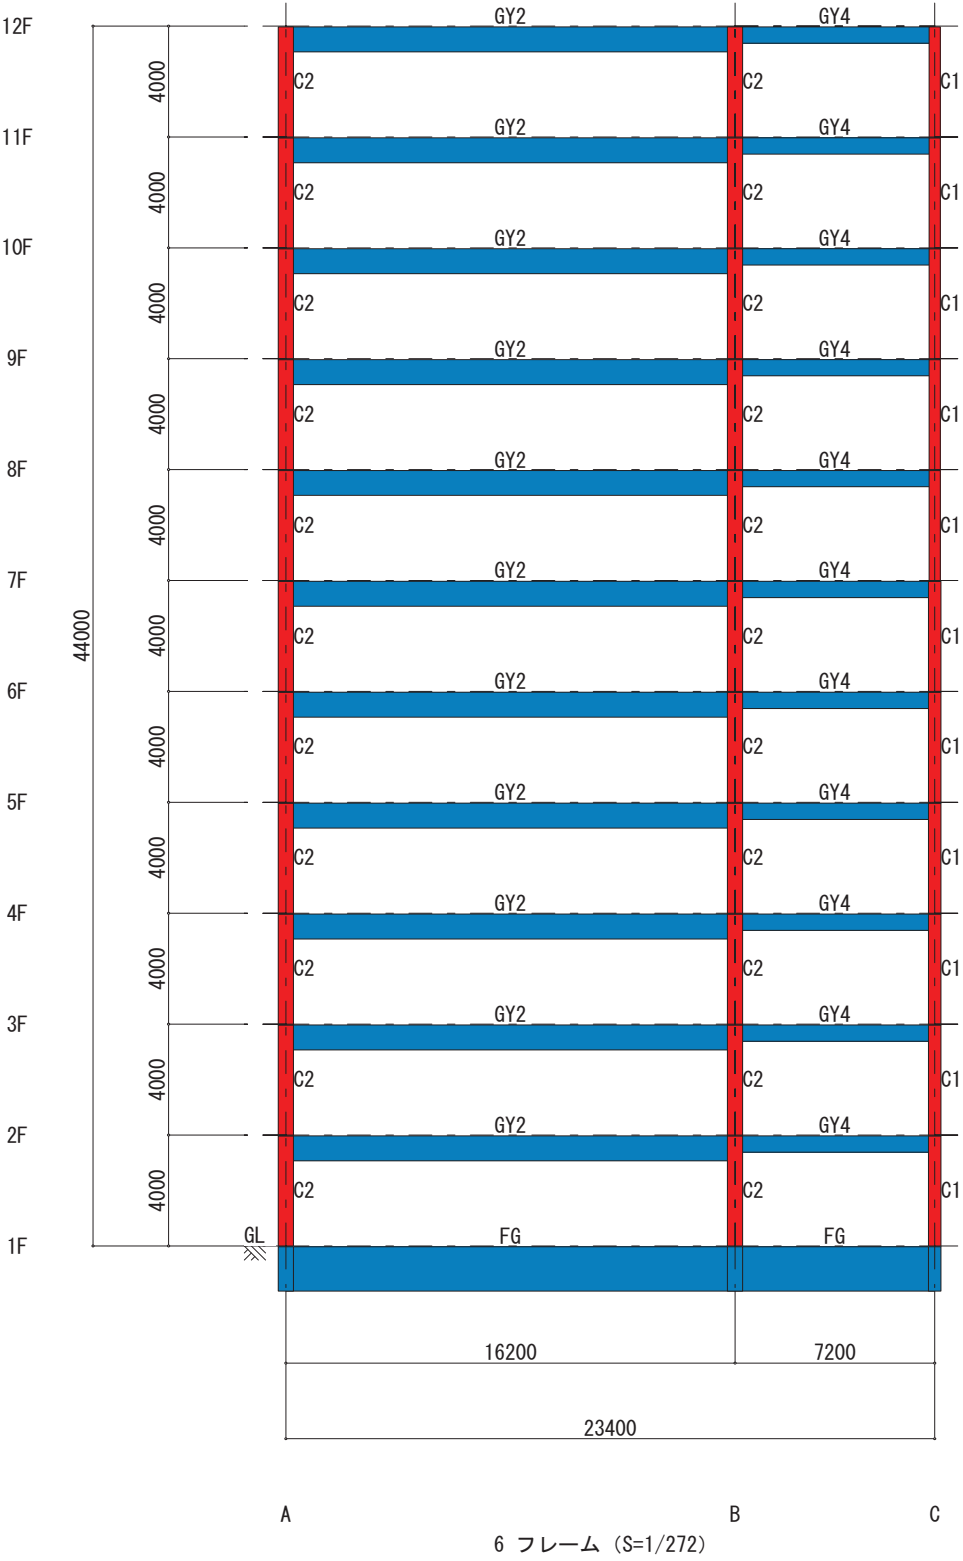

I-1.4部材

I-1.4.1はり

a)鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b)鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-900x350x19x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x25 (18)	H形-900x350x19x25 (18)	H形-900x350x19x25 (18)	H形-900x350x19x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-450x450x22 (77)	角鋼-450x450x19 (66.5)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x40 (140)	角鋼-550x550x32 (112)	角鋼-550x550x32 (112)	角鋼-550x550x28 (98)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	270.0	b1
			c	1080.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	270.0	b1
			d	1080.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-12F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形		形式1と同じ		被覆なし	角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ			鋼管		形式1と同じ		
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力


a) 地震時層せん断力算定の諸数値		(*: 直接入力)	
地盤種別	第2種地盤		
地域係数	Z = 1.000		
用途係数	U = 1.000		
塔屋の震度	K = 1.000		
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Co = 0.200
1 次固有周期(秒)	T = 1.320		T = 1.320
振動特性係数	Rt = 0.727		Rt = 0.727
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145		Ci = 0.145


I-3. 8特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


- : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- : 特殊スラブ荷重
- : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

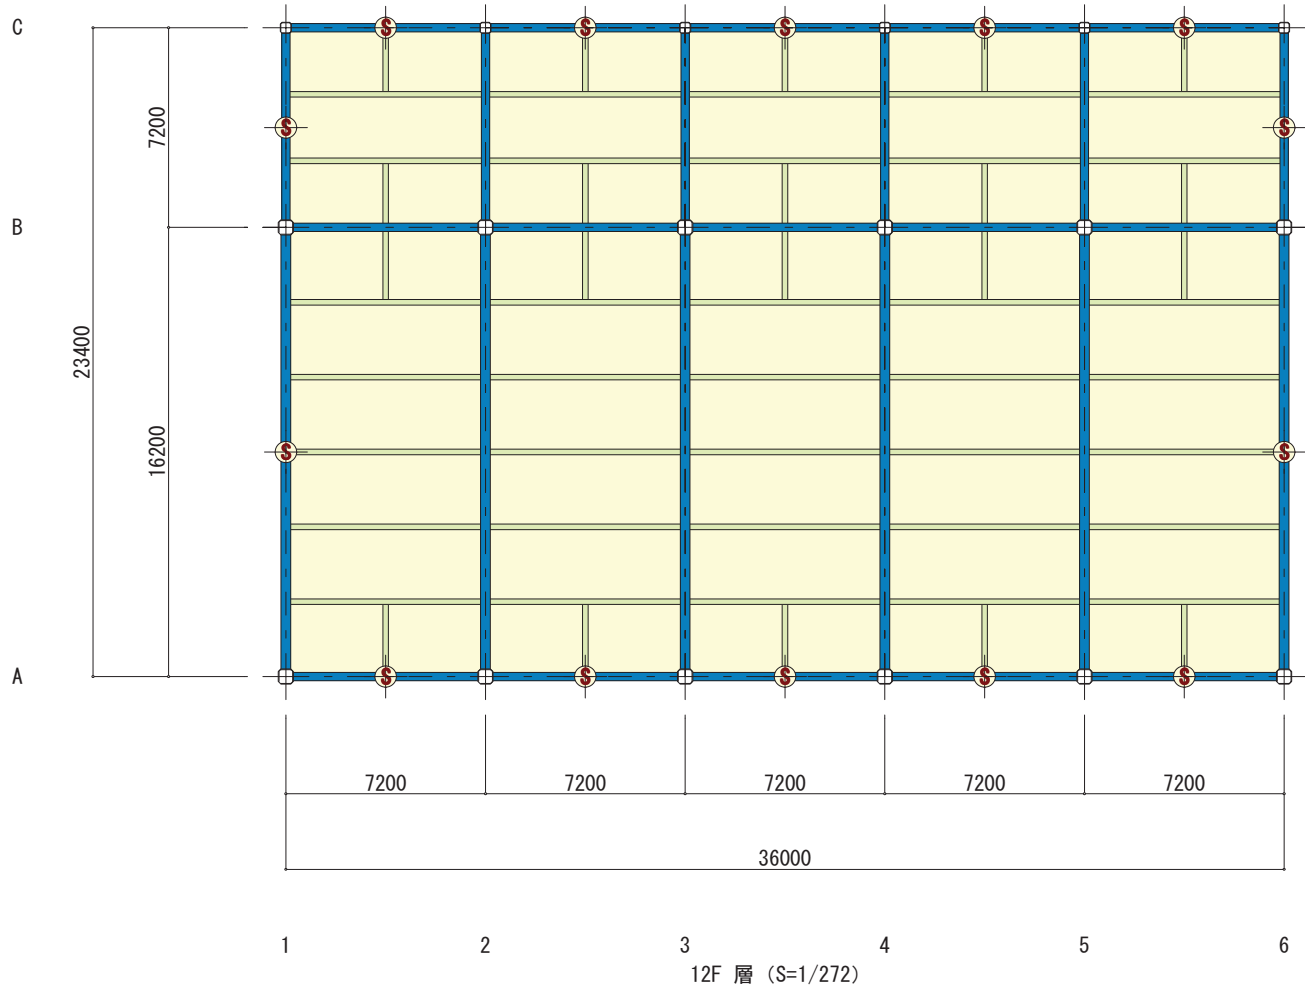


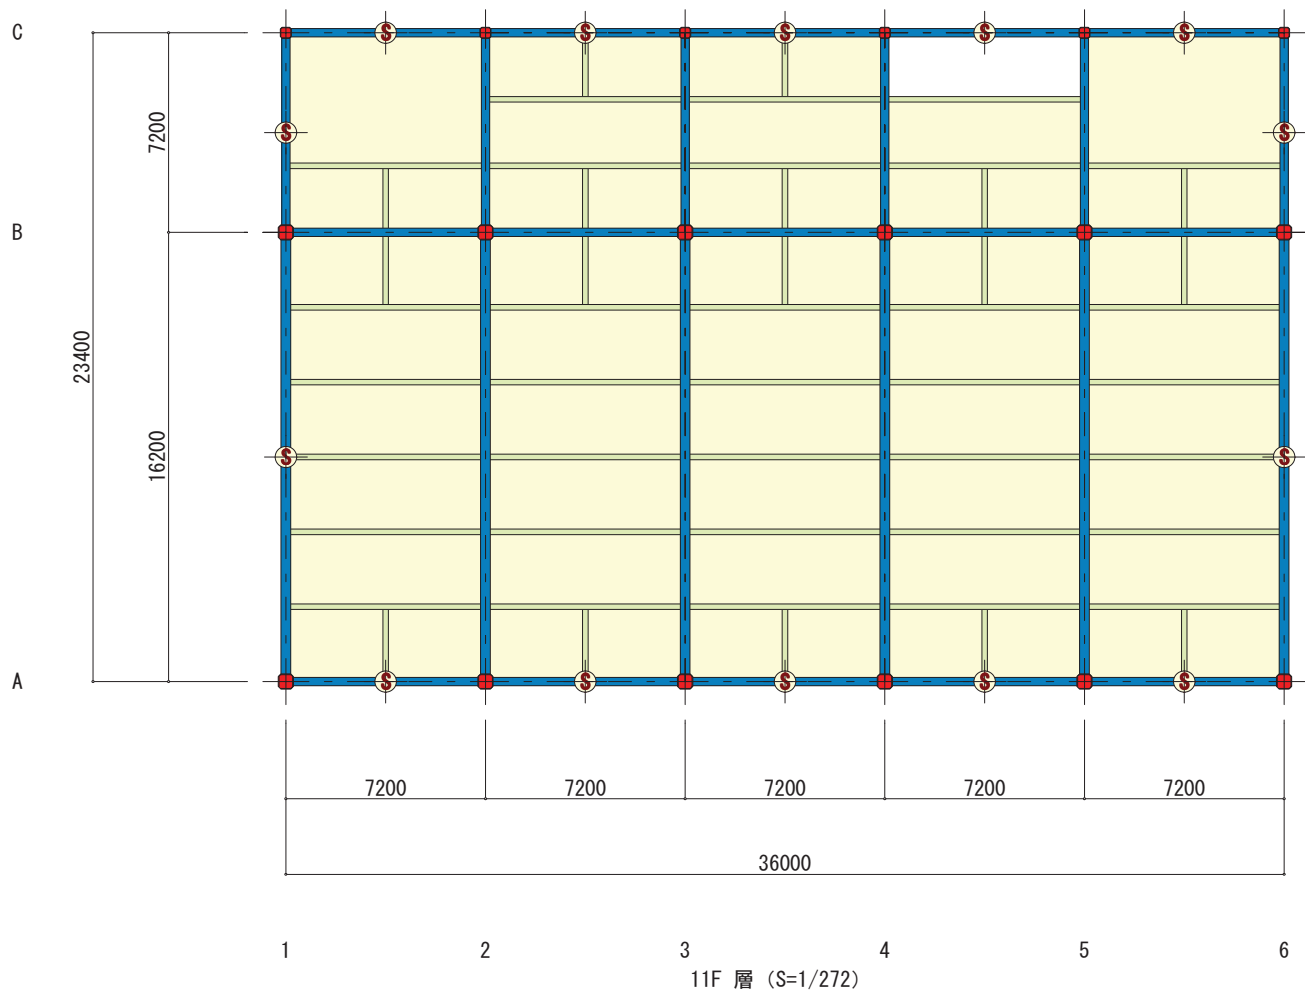


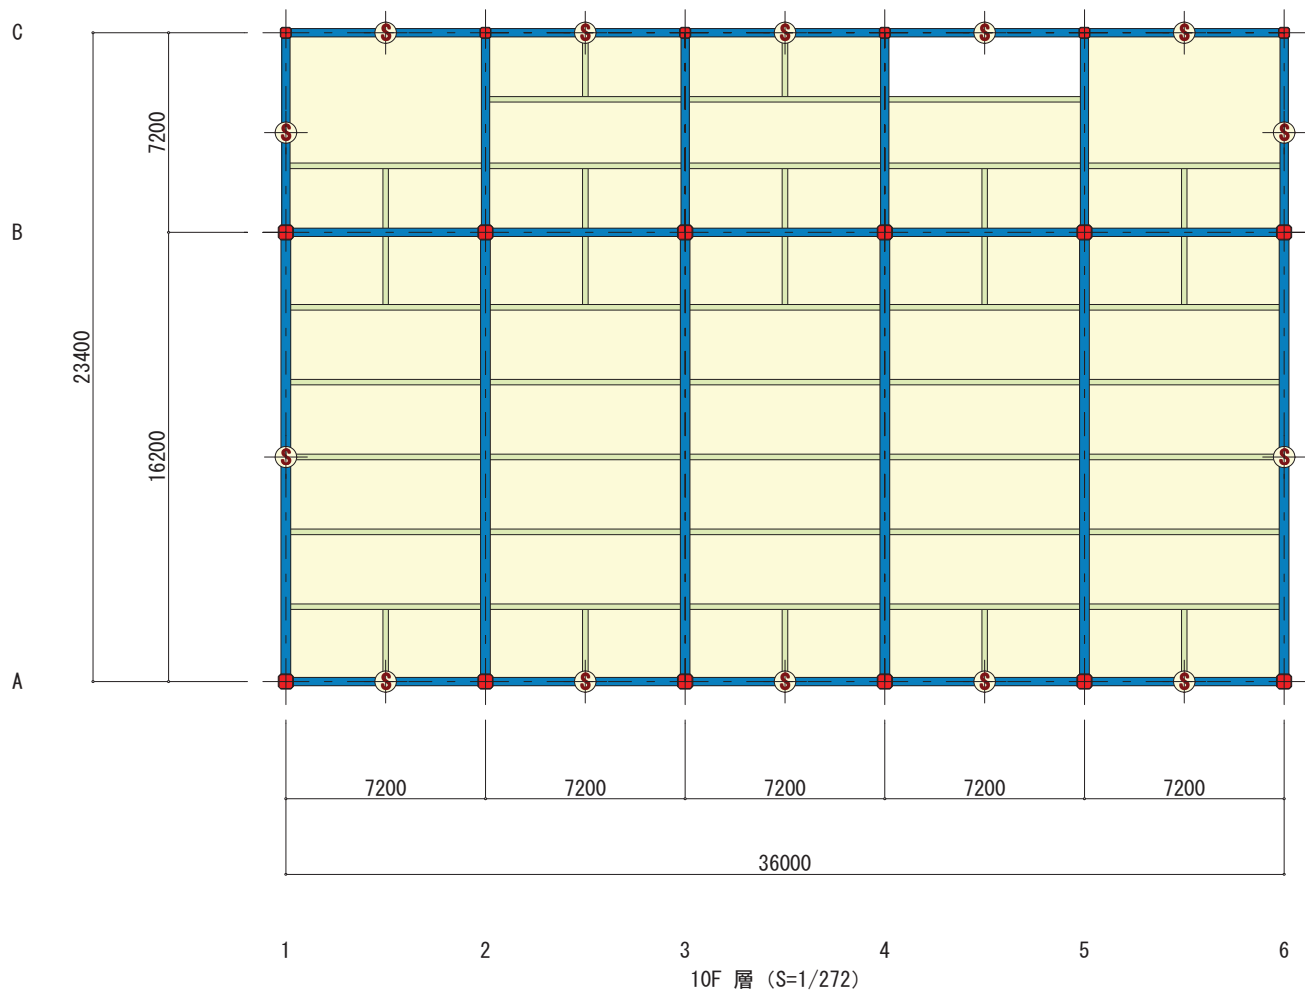


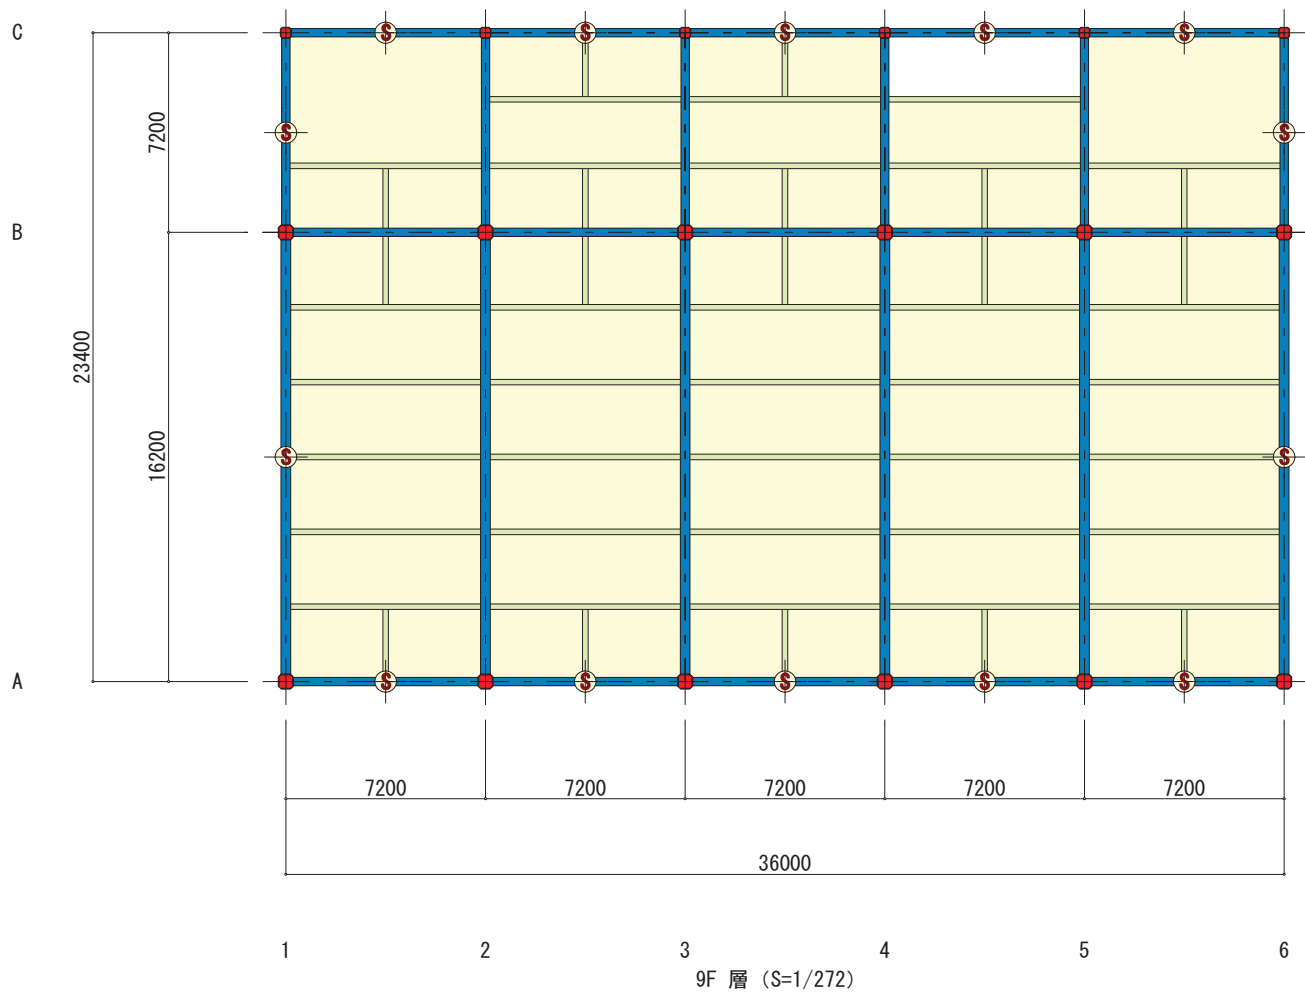


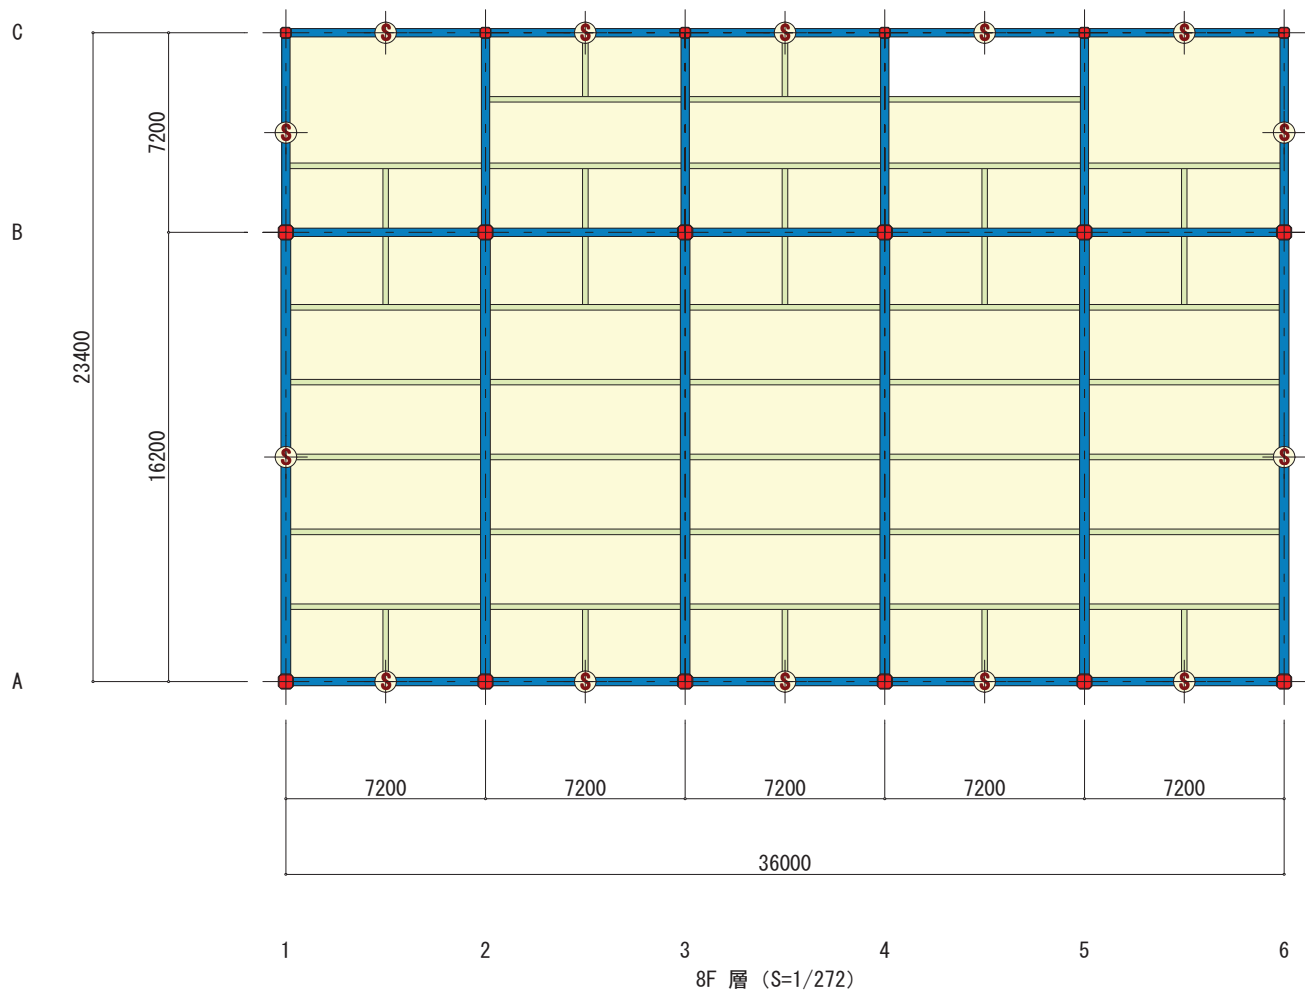


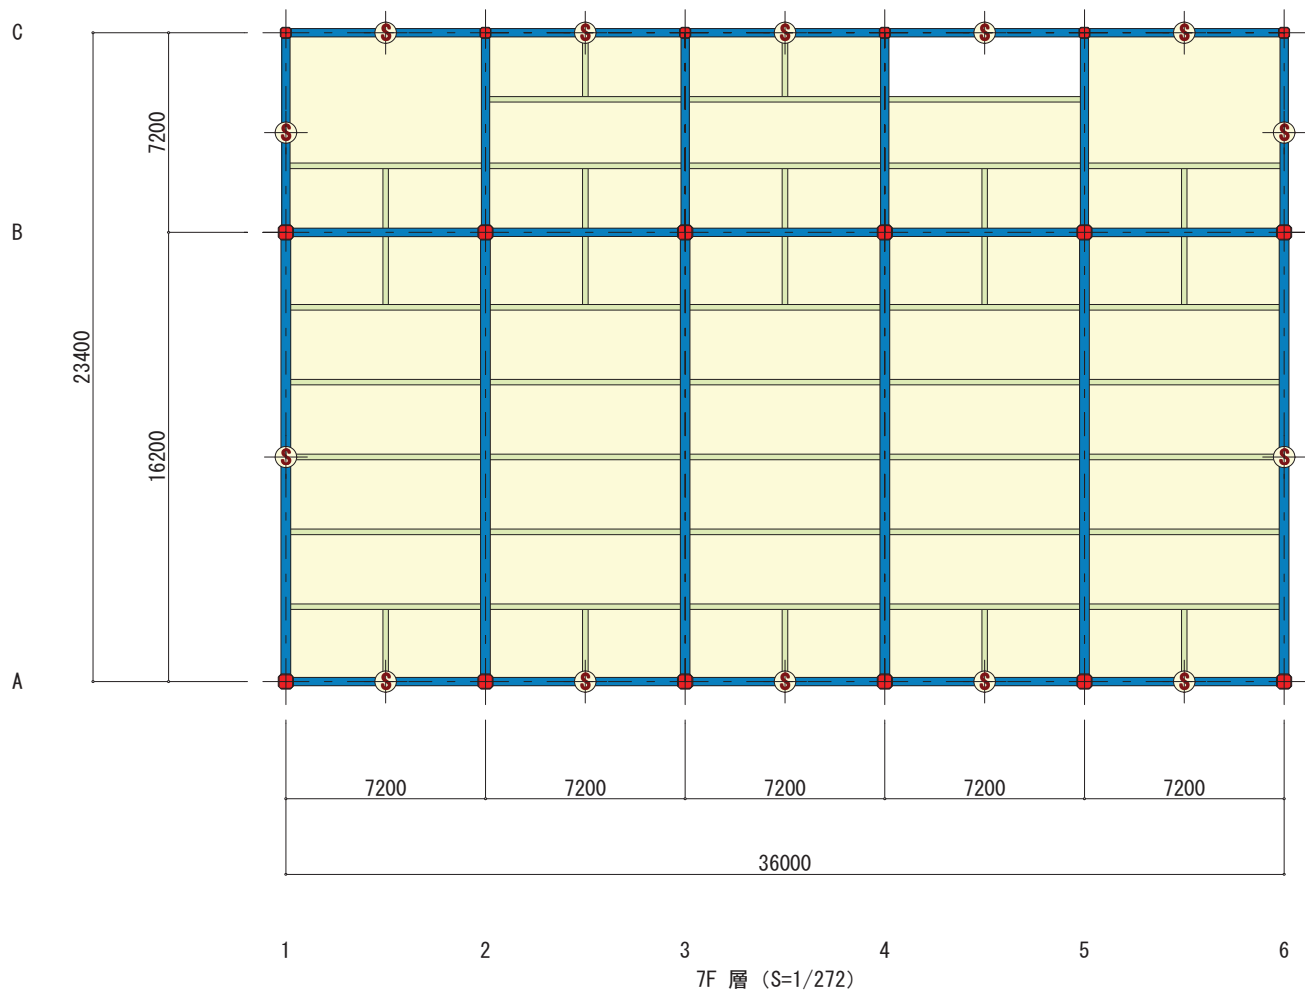


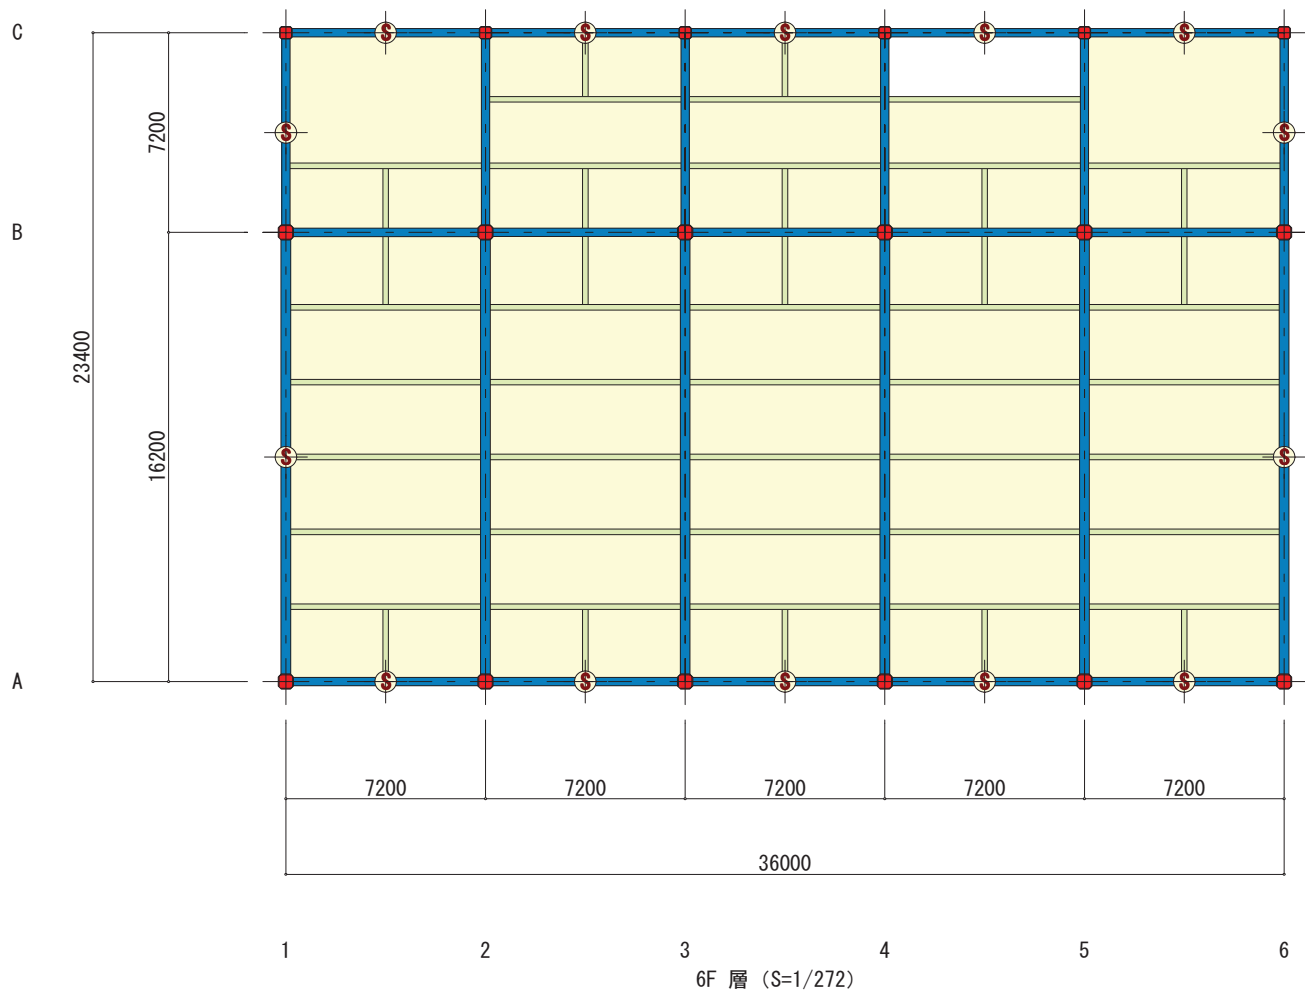


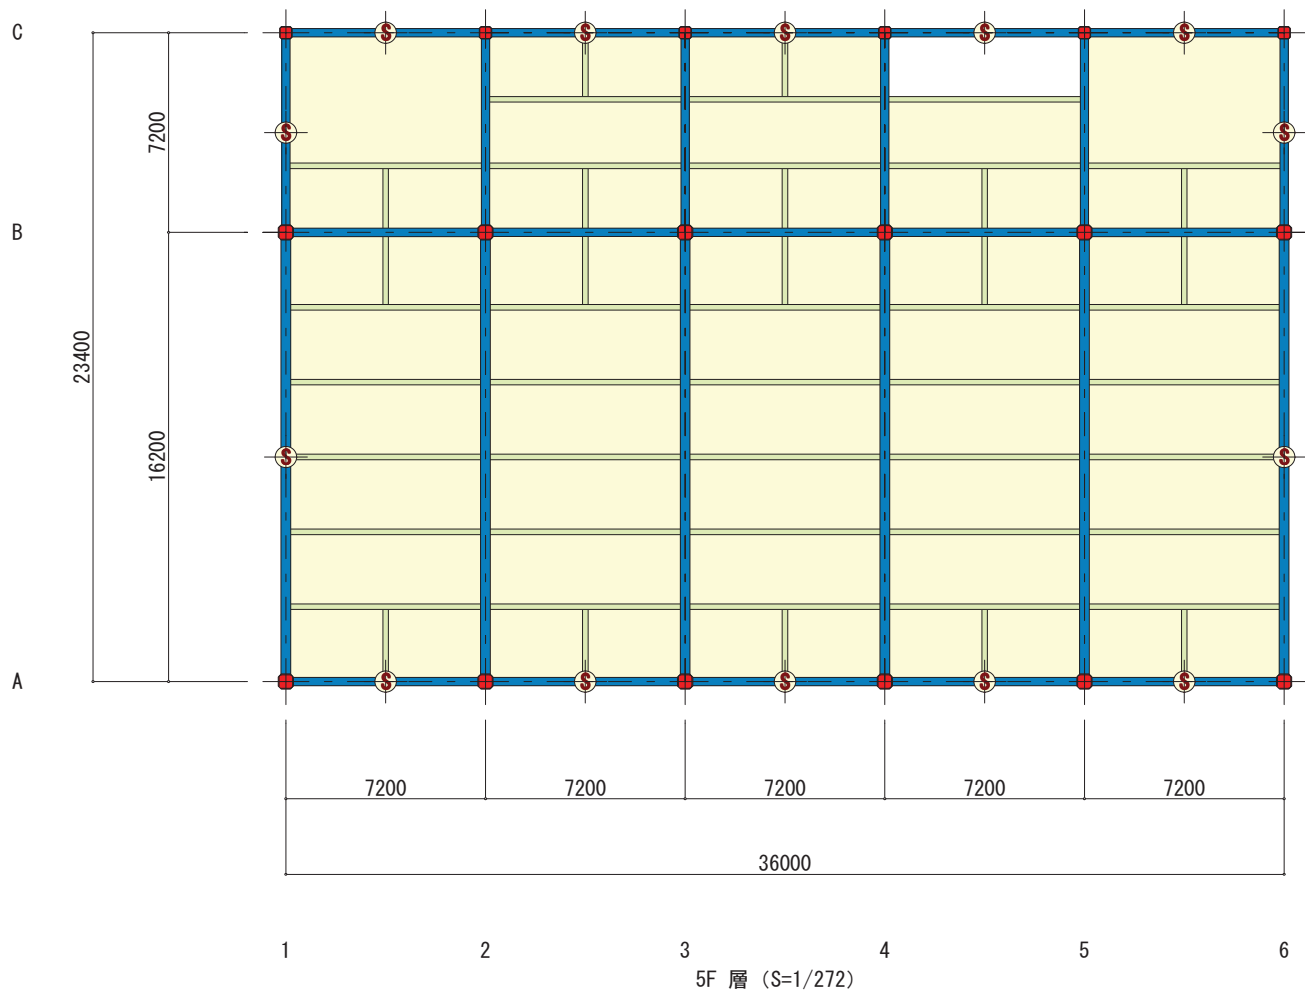

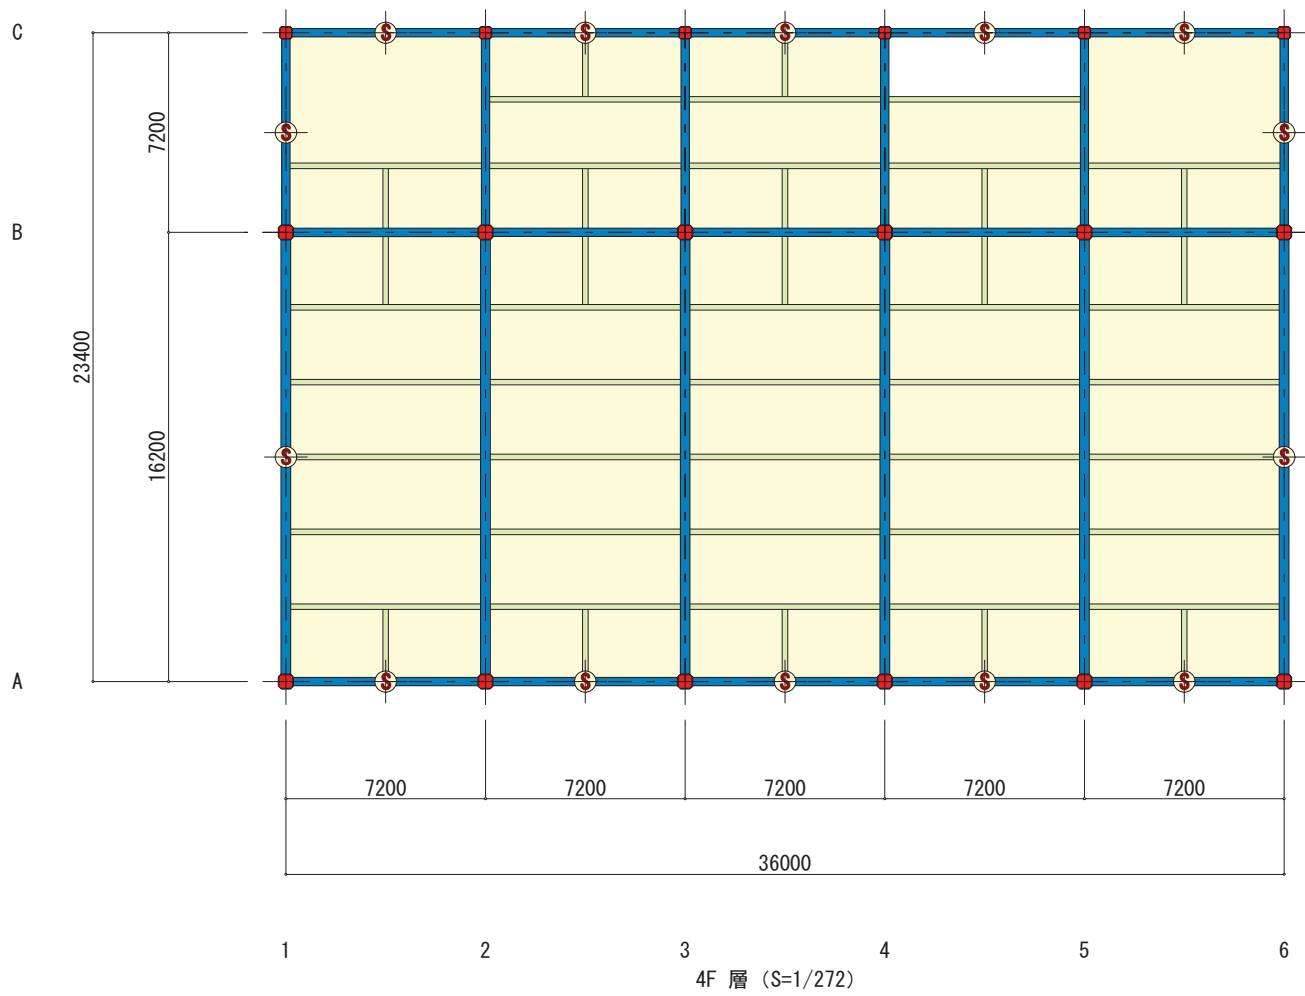

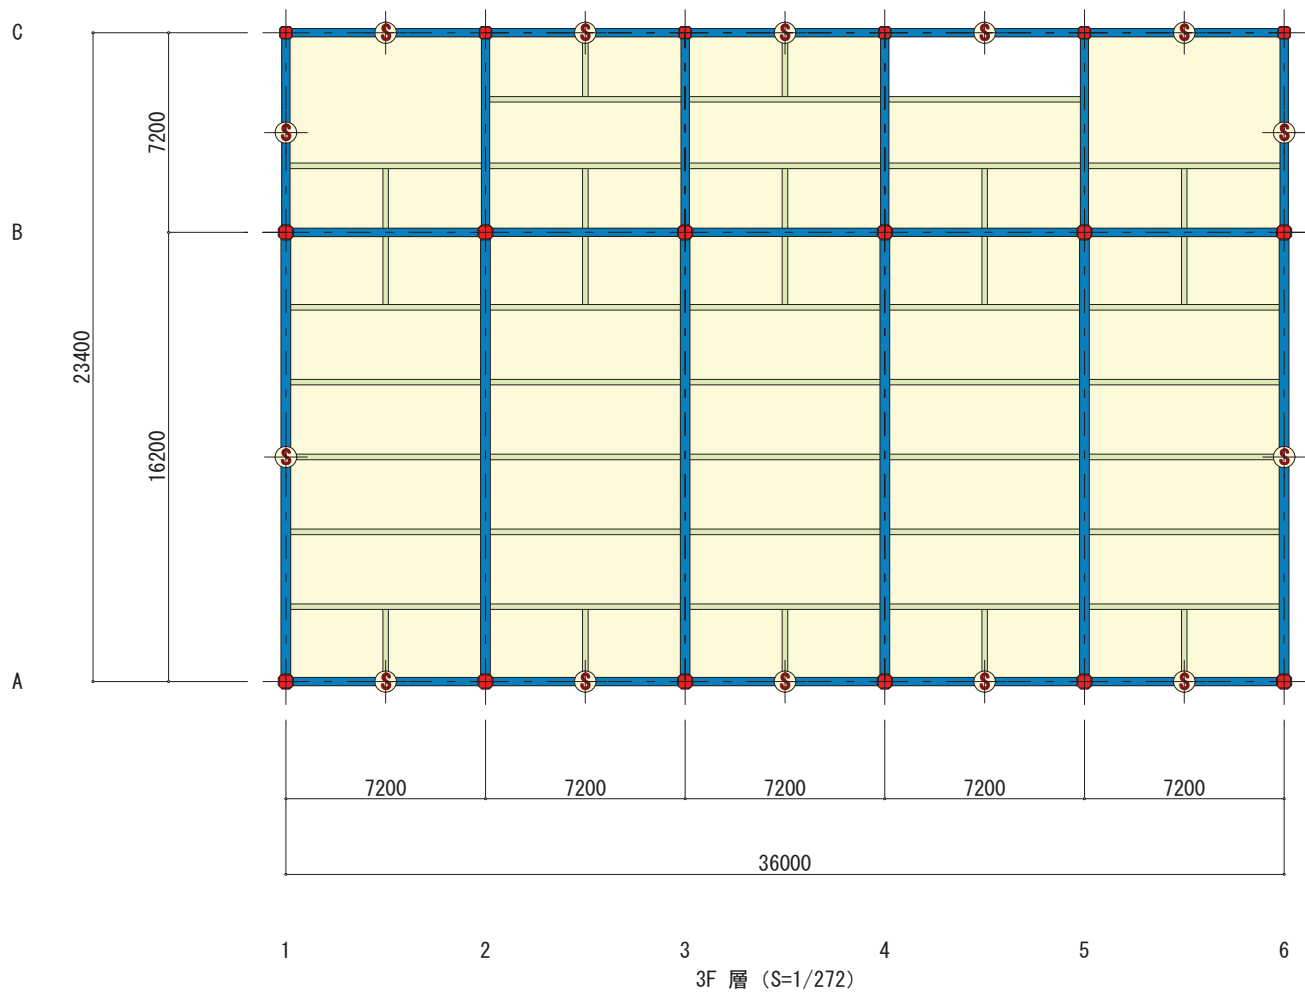

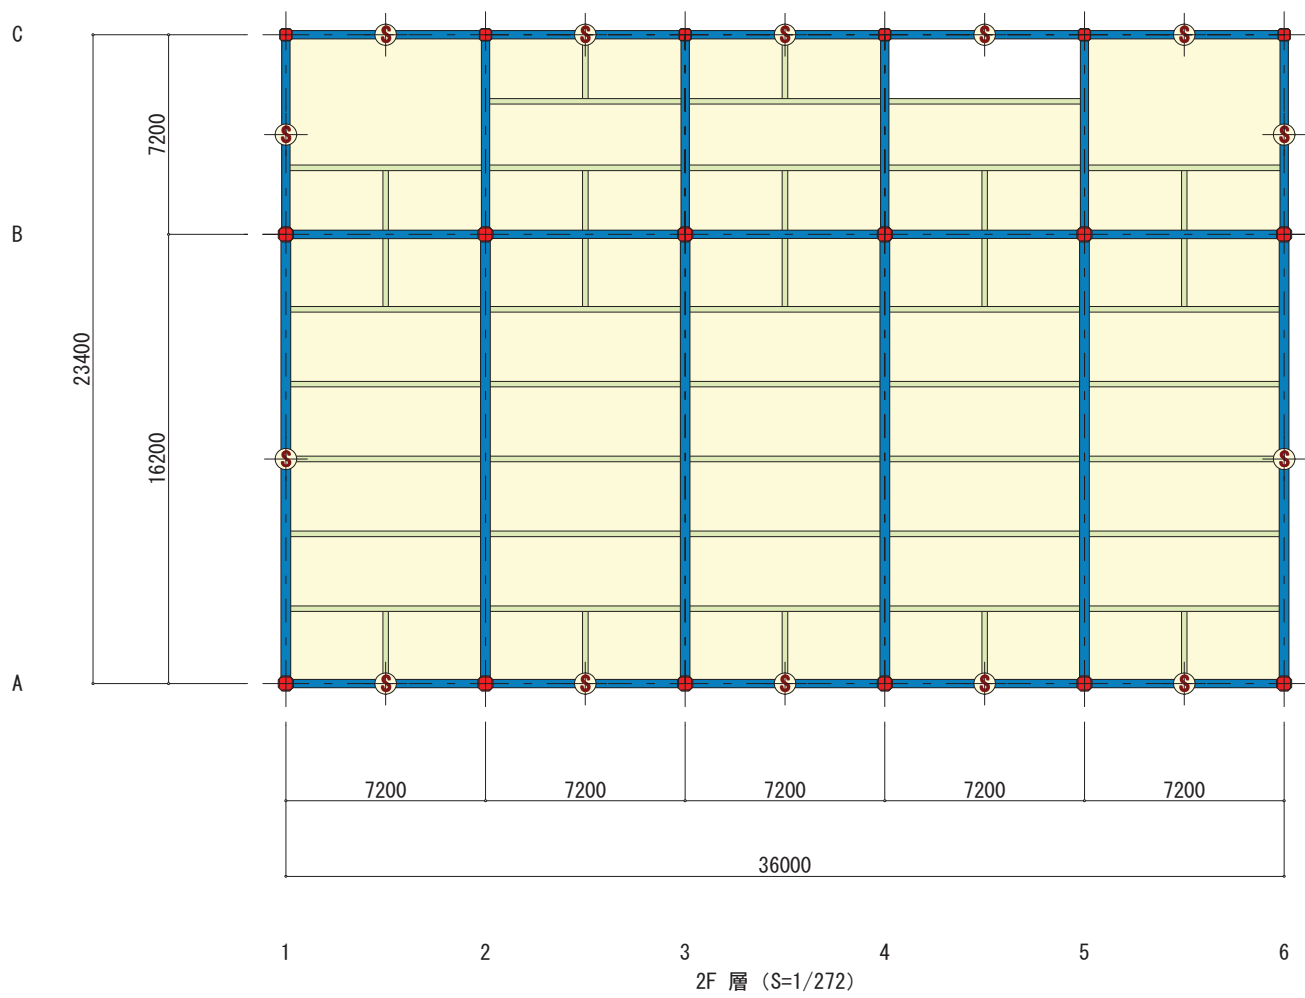

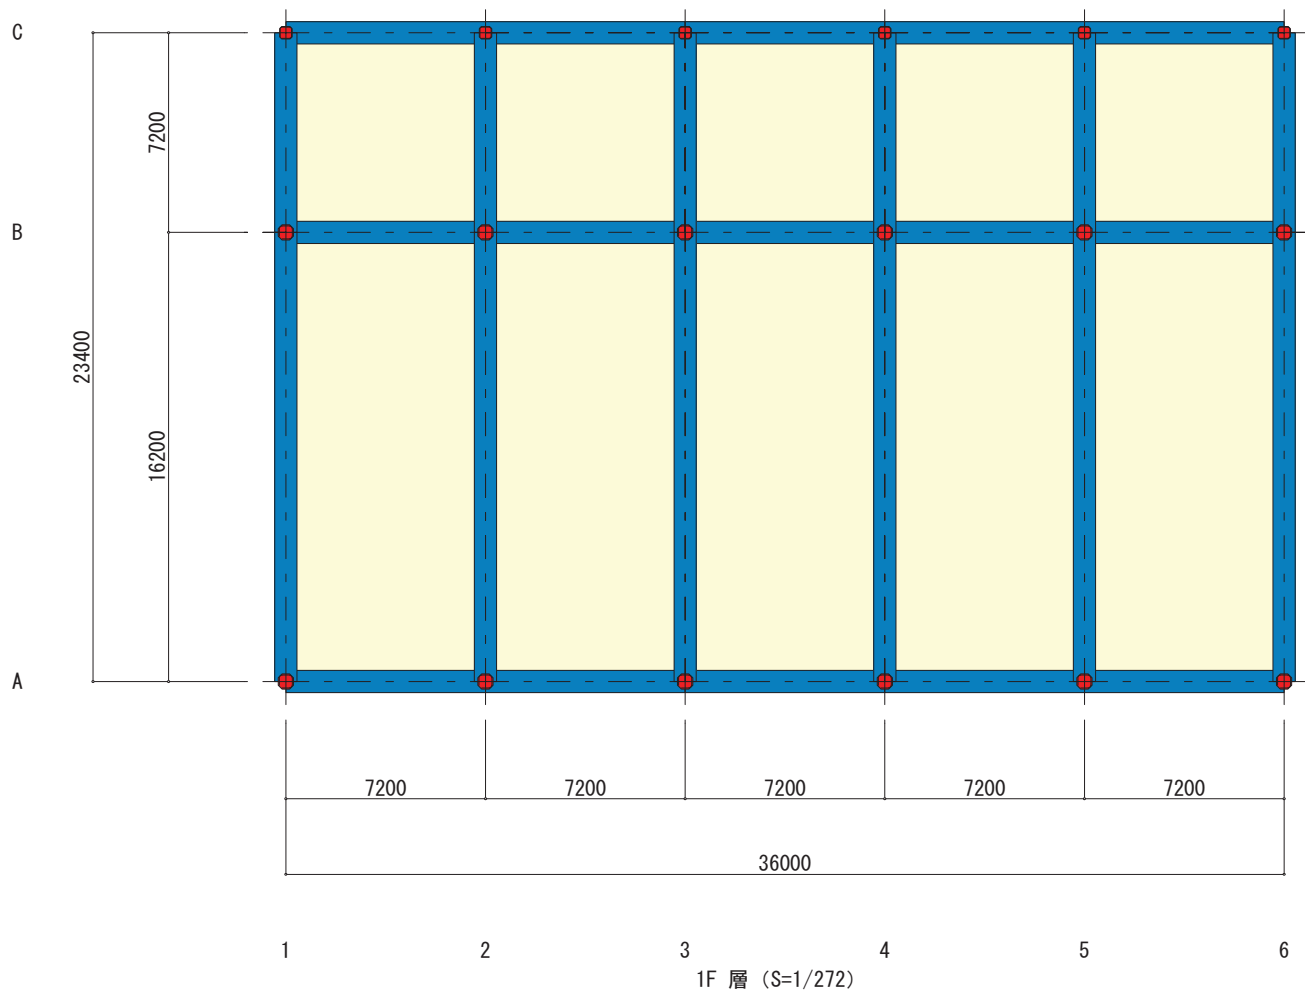

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		6	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		6	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		6	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		6	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
7F	B	3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
B		0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60		
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
2F	A	3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S 造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

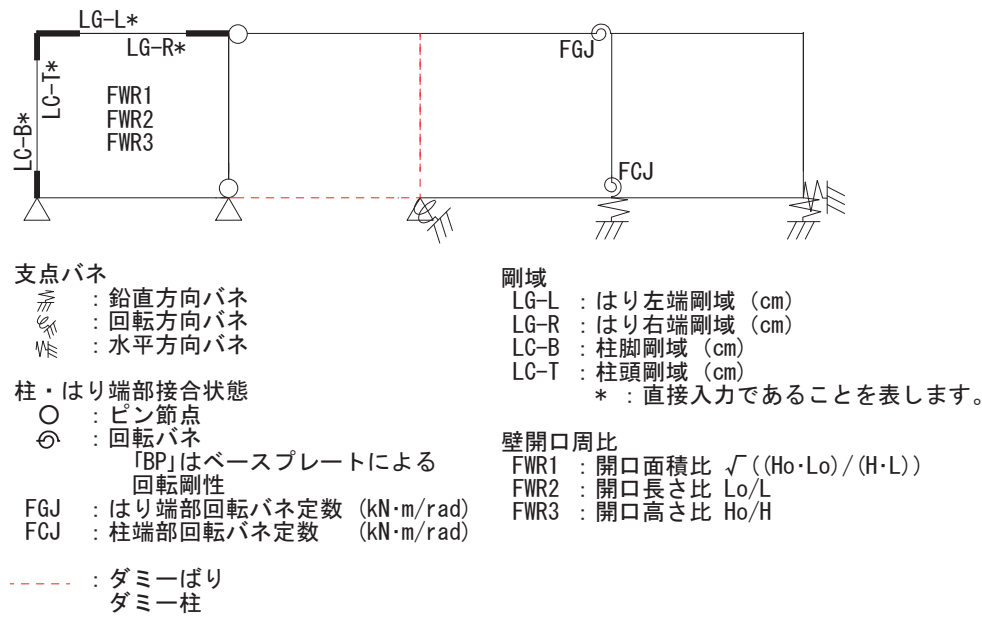


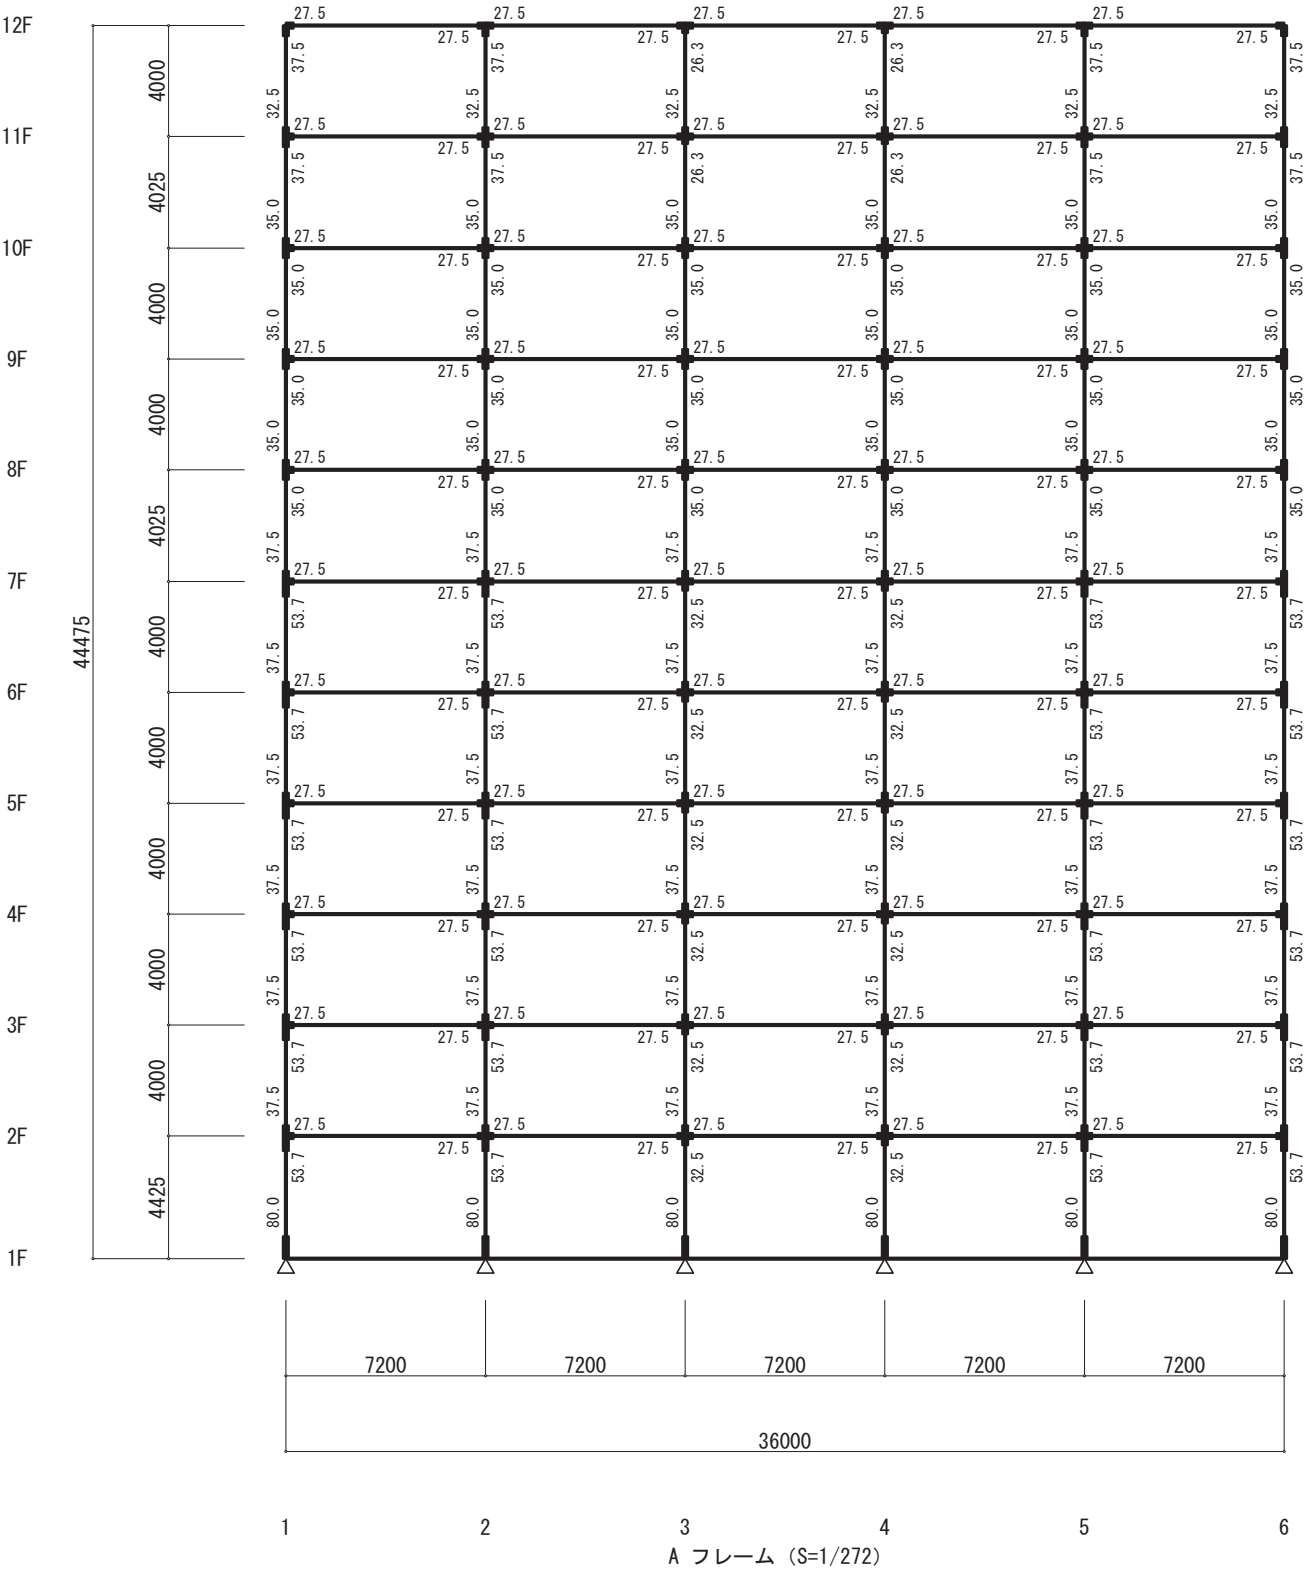


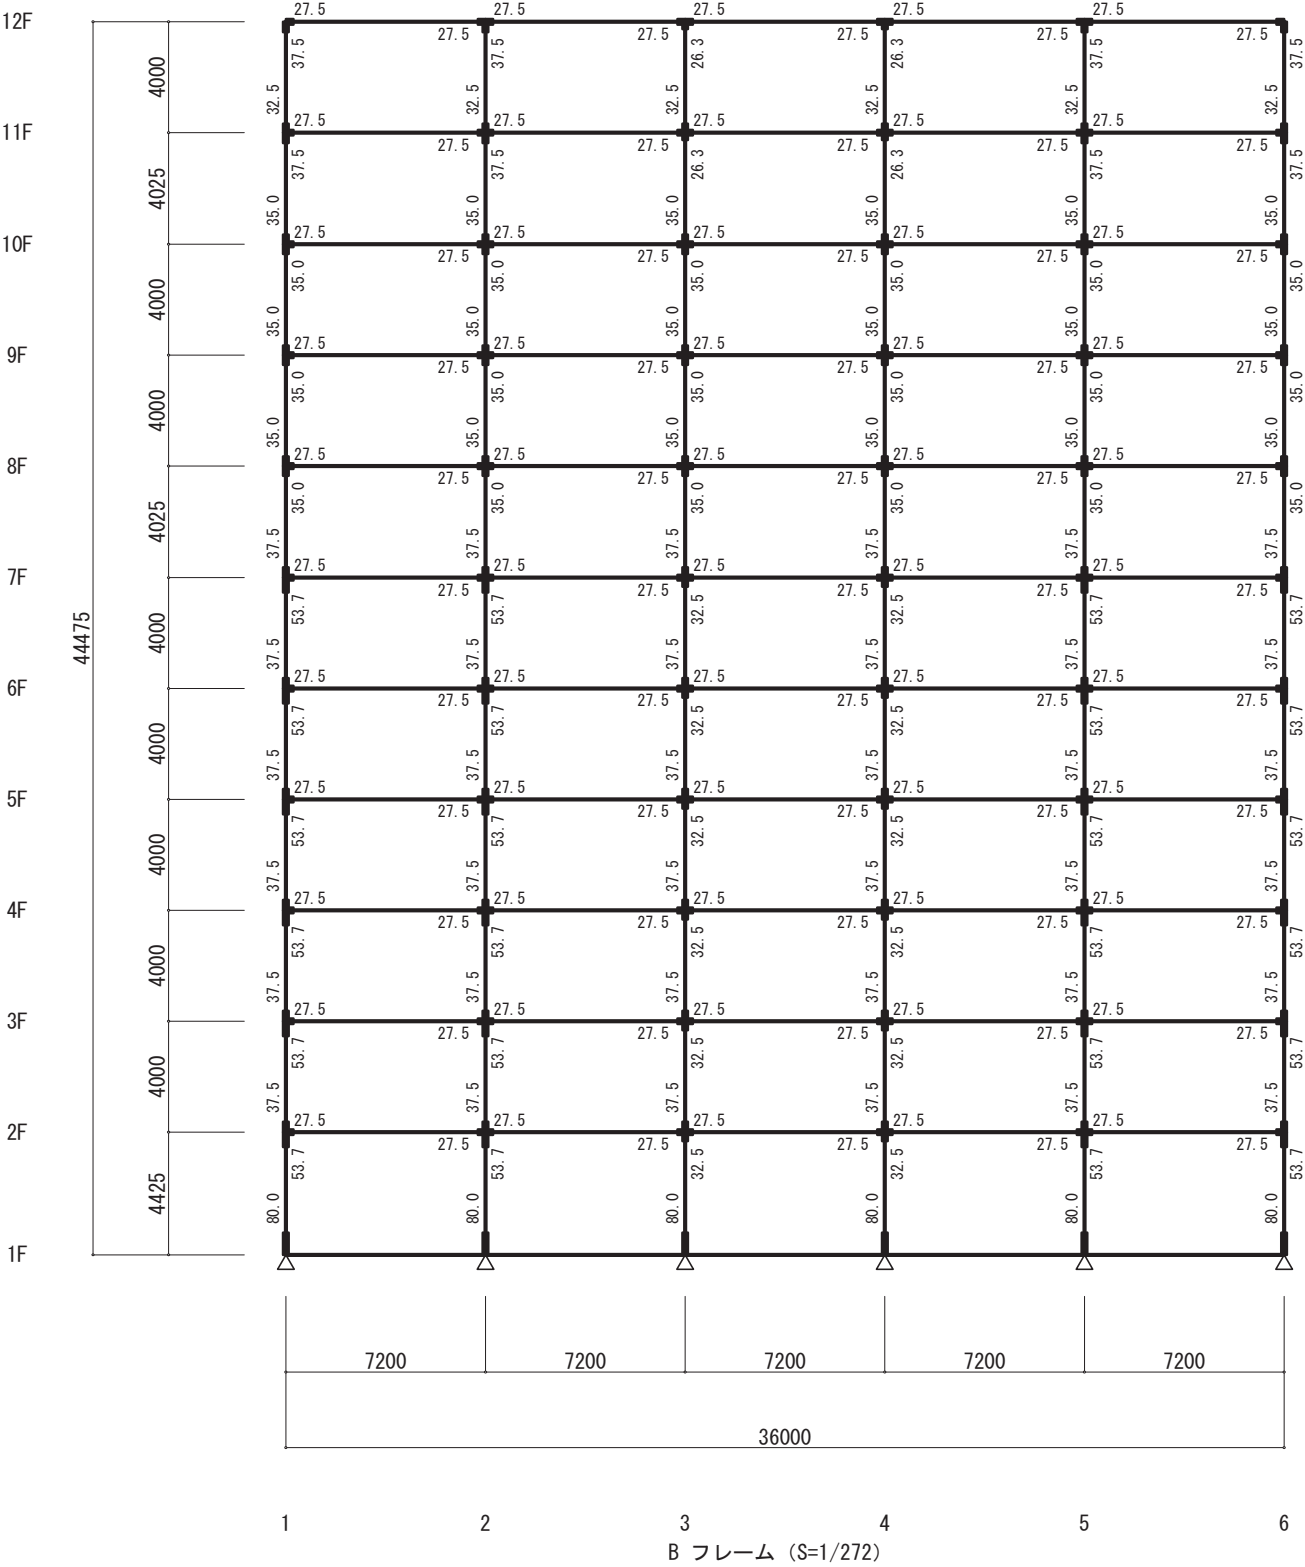

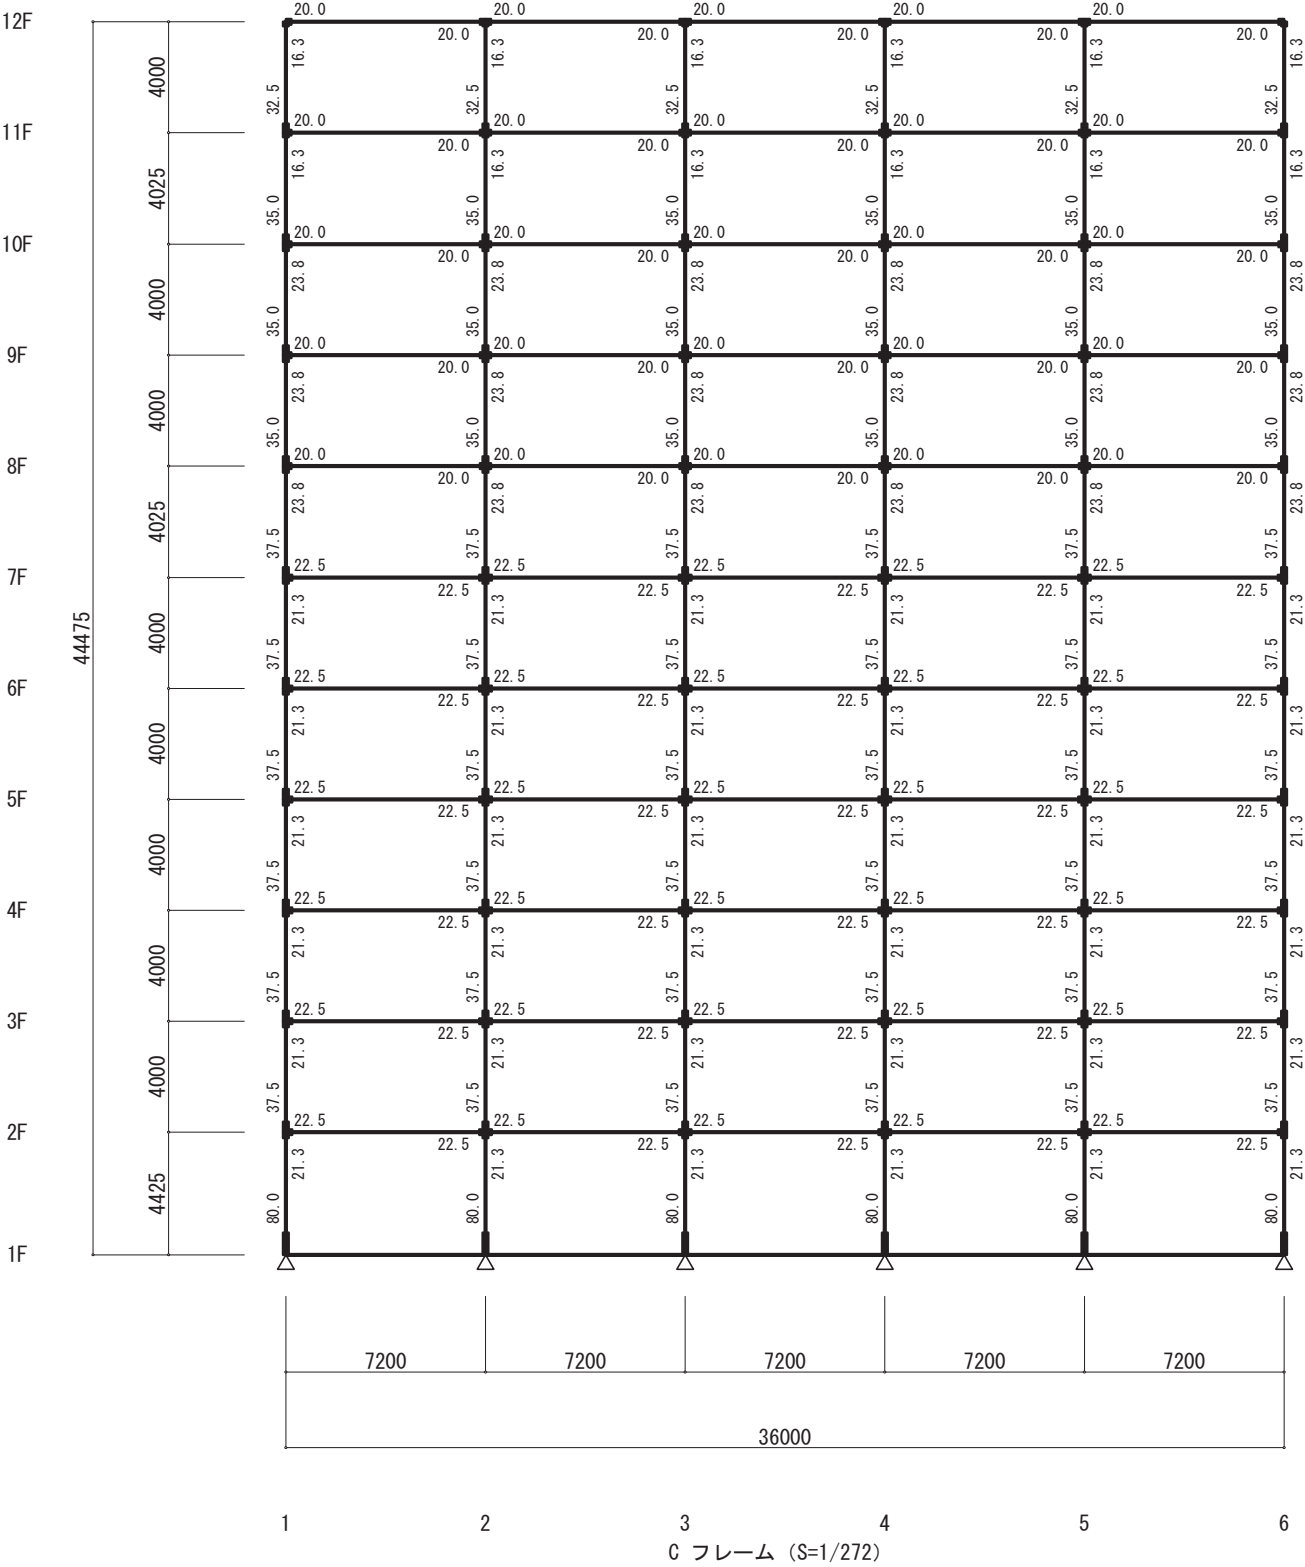


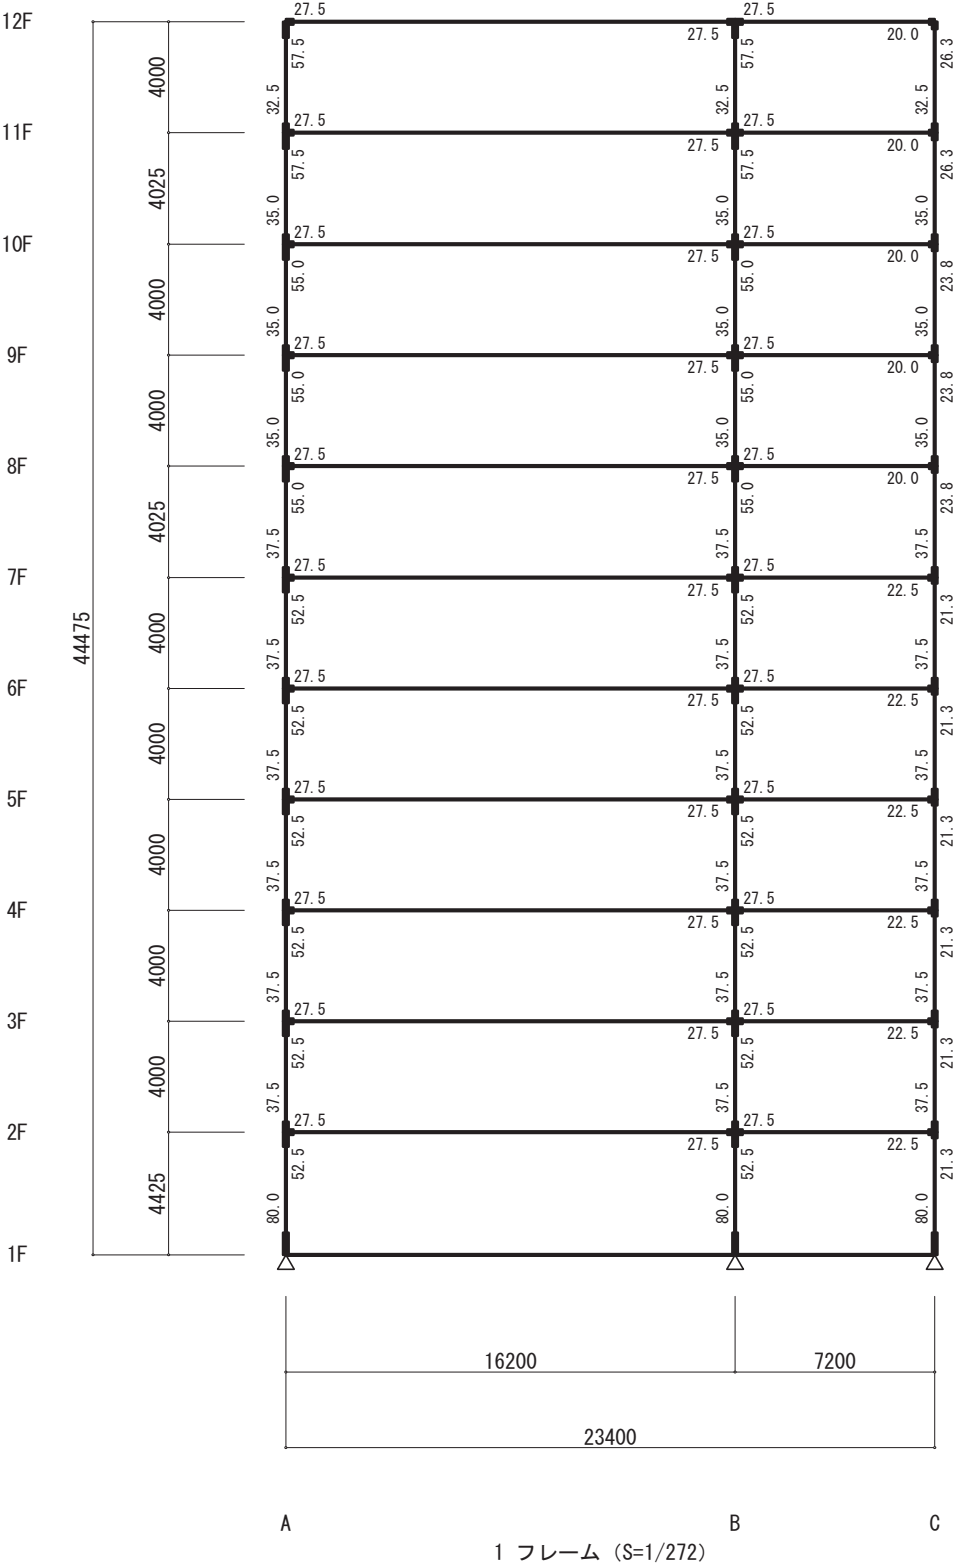


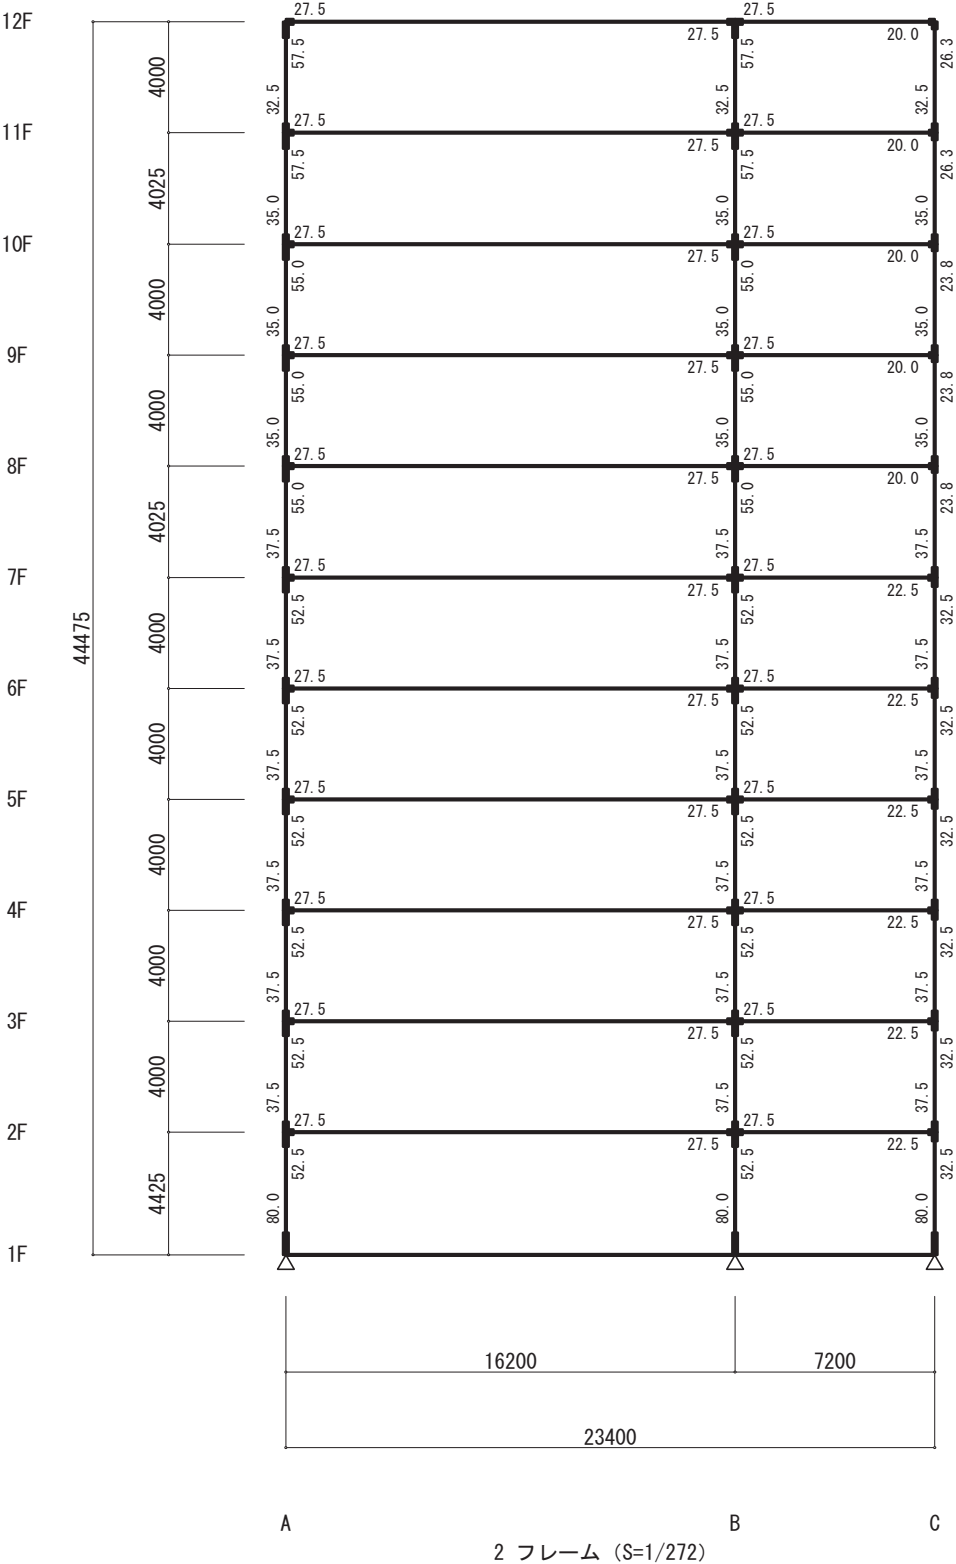


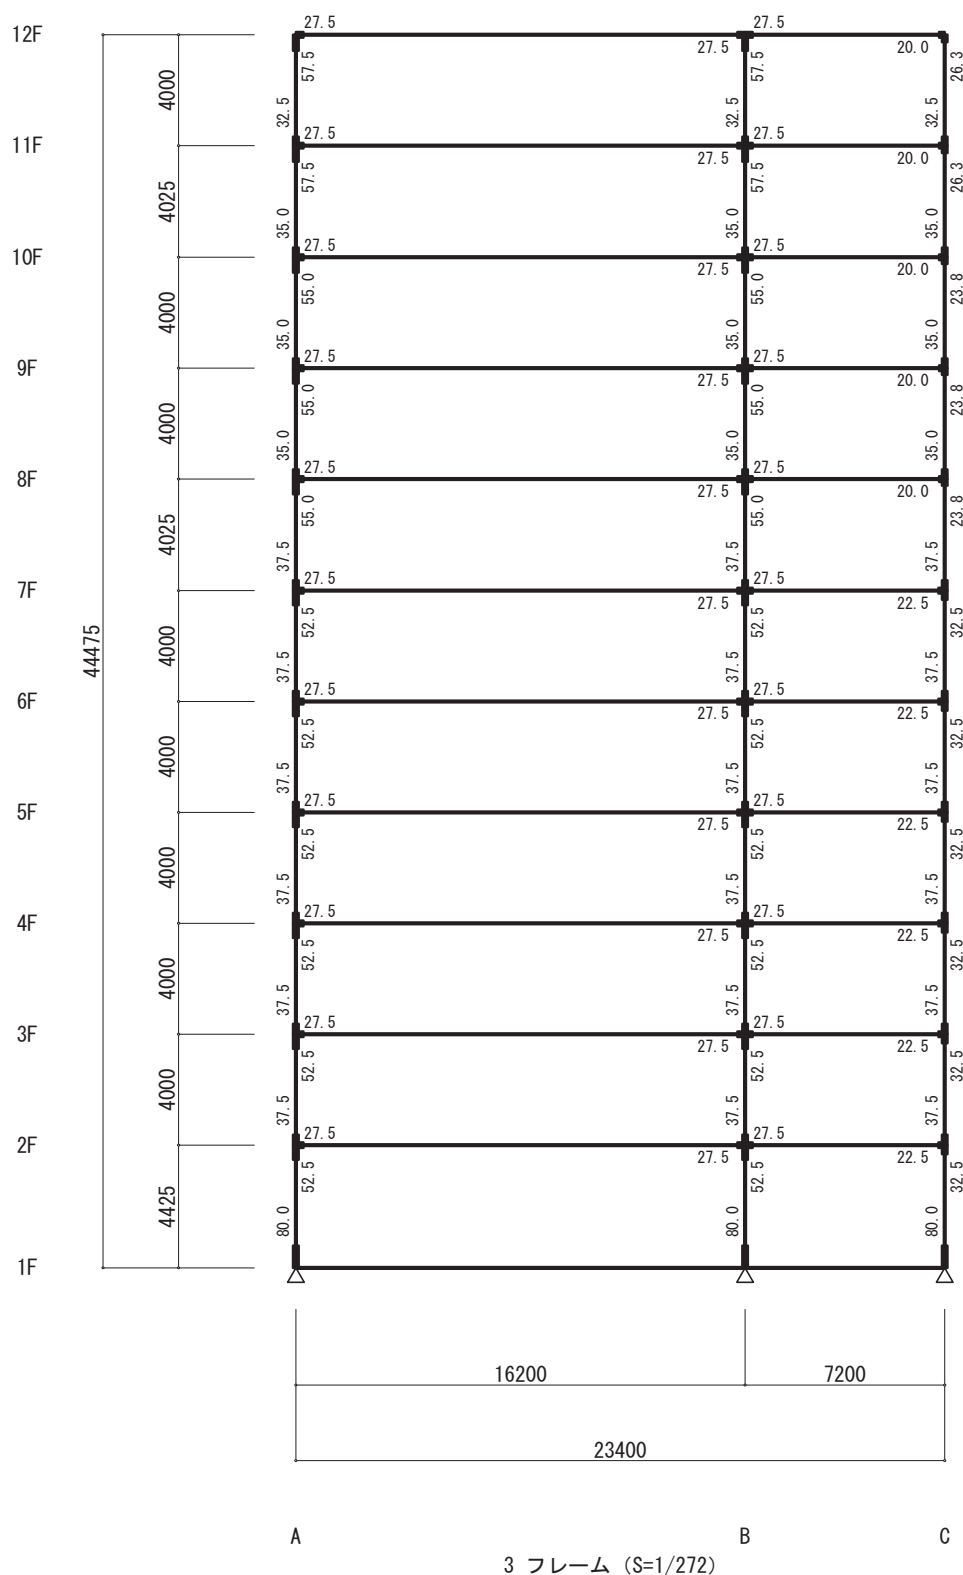

3 フレーム (S=1/272)

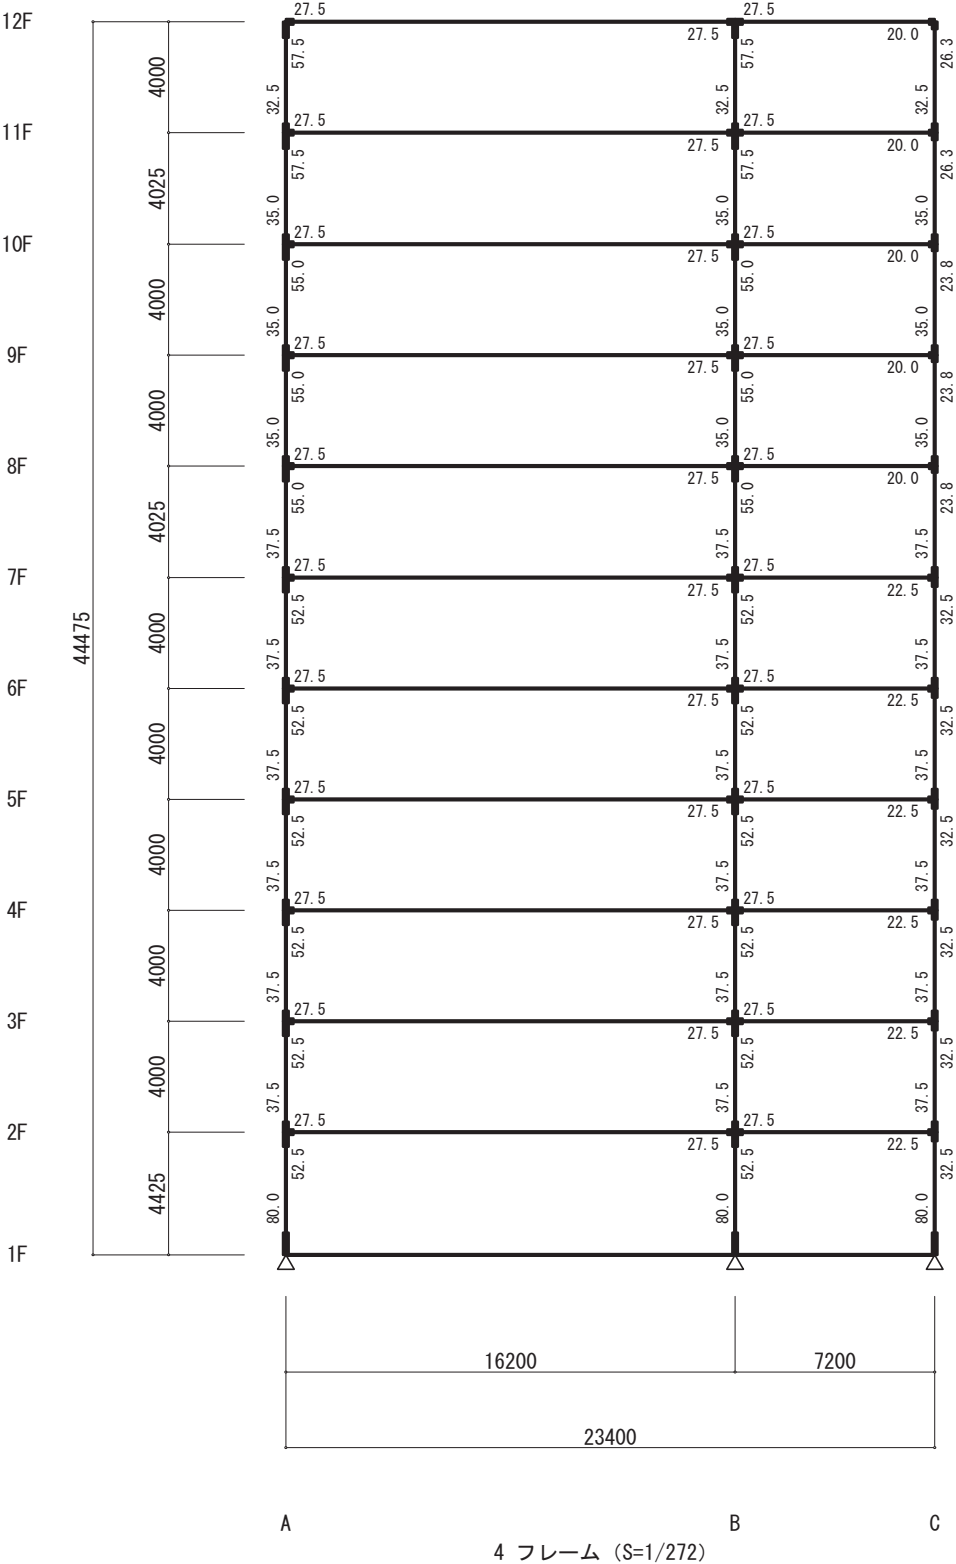


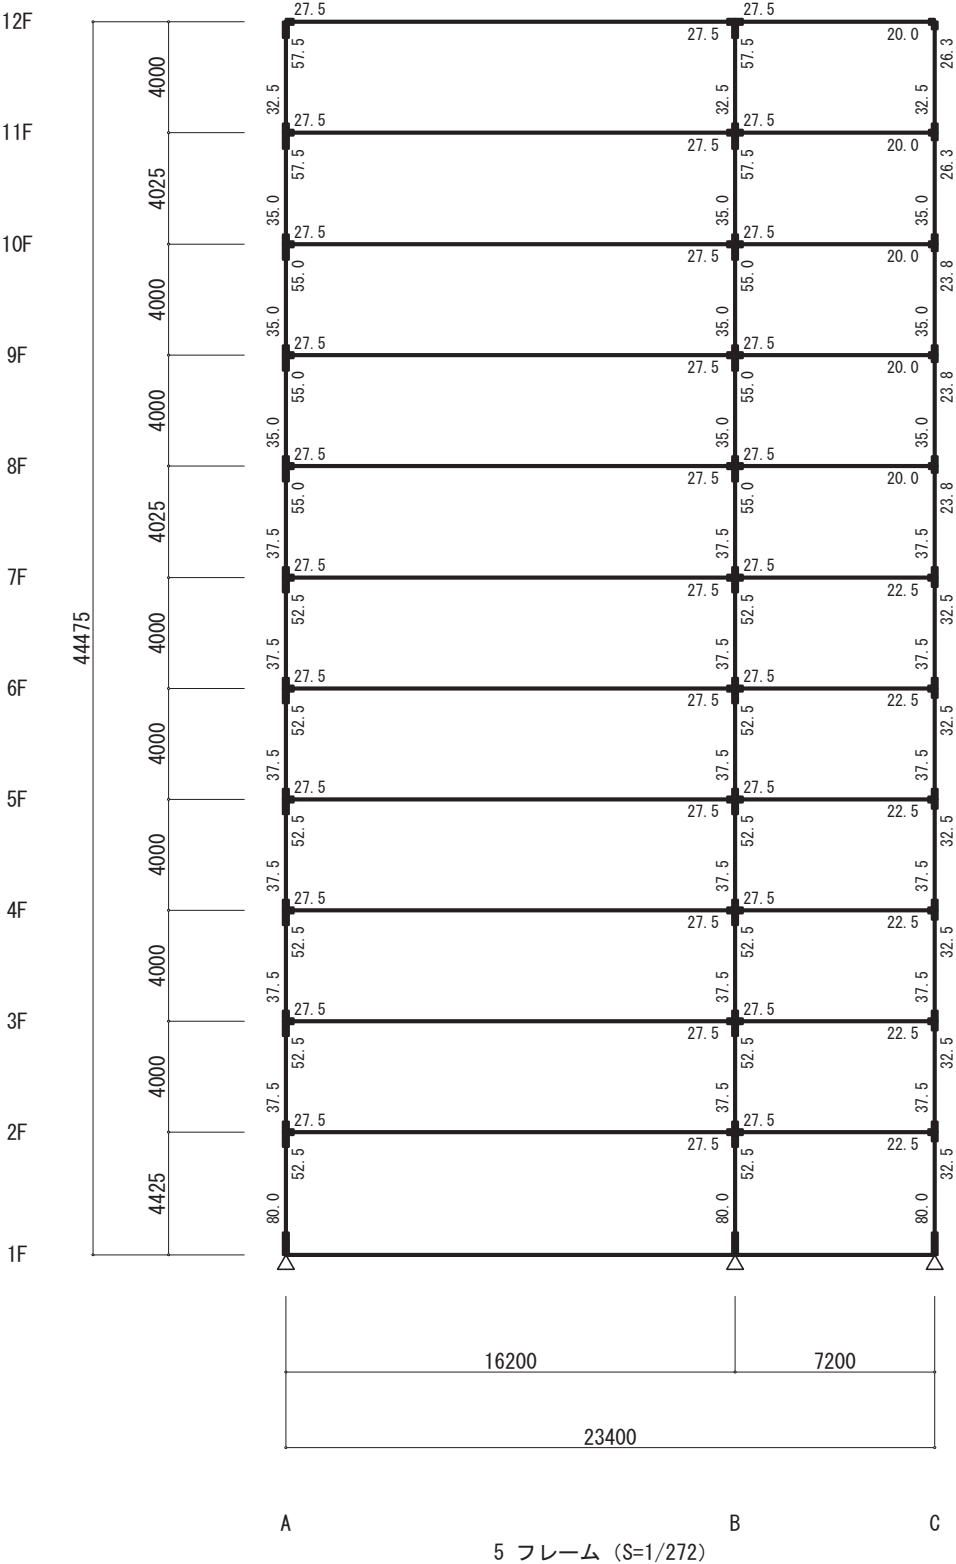

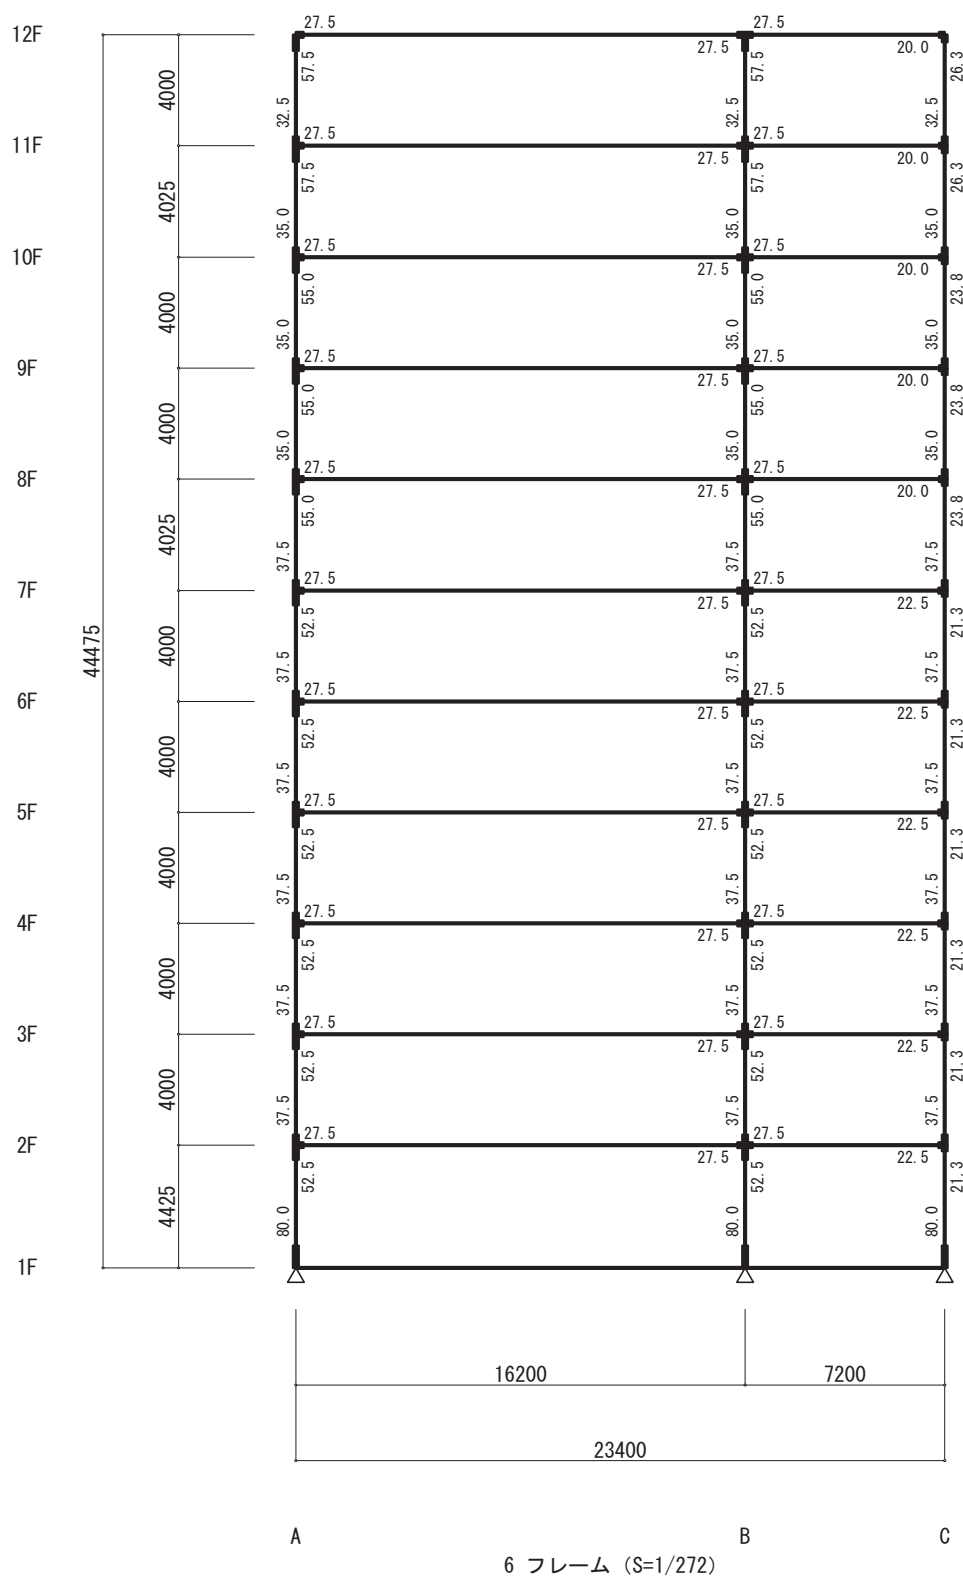

I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

保有耐力時は浮上り(鉛直バネ)を考慮し、Ds算定時は考慮しない

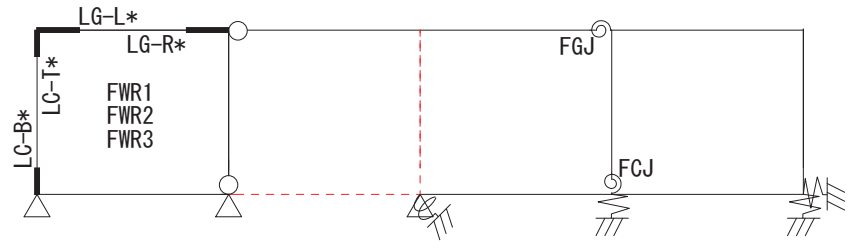

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態

 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)


----- : ダミーばり


 - : ダミー柱
 - 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 - 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

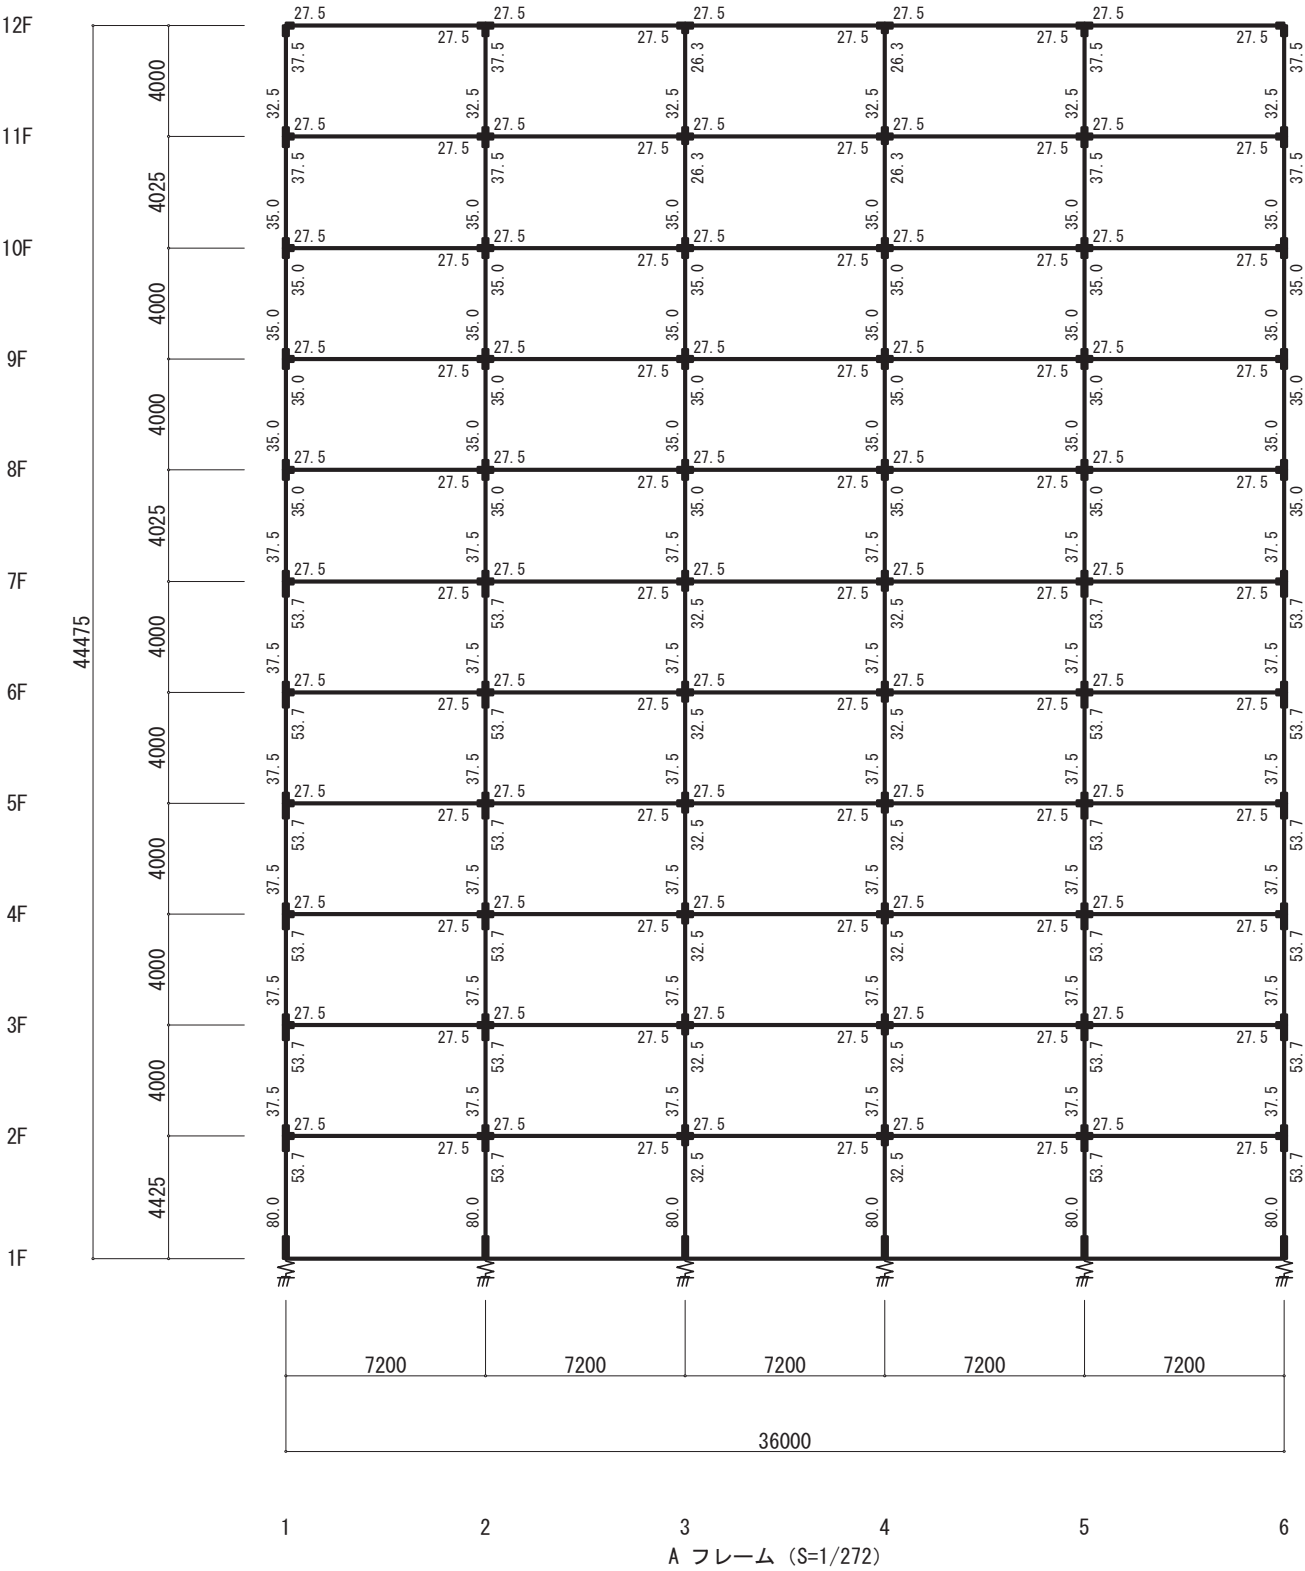


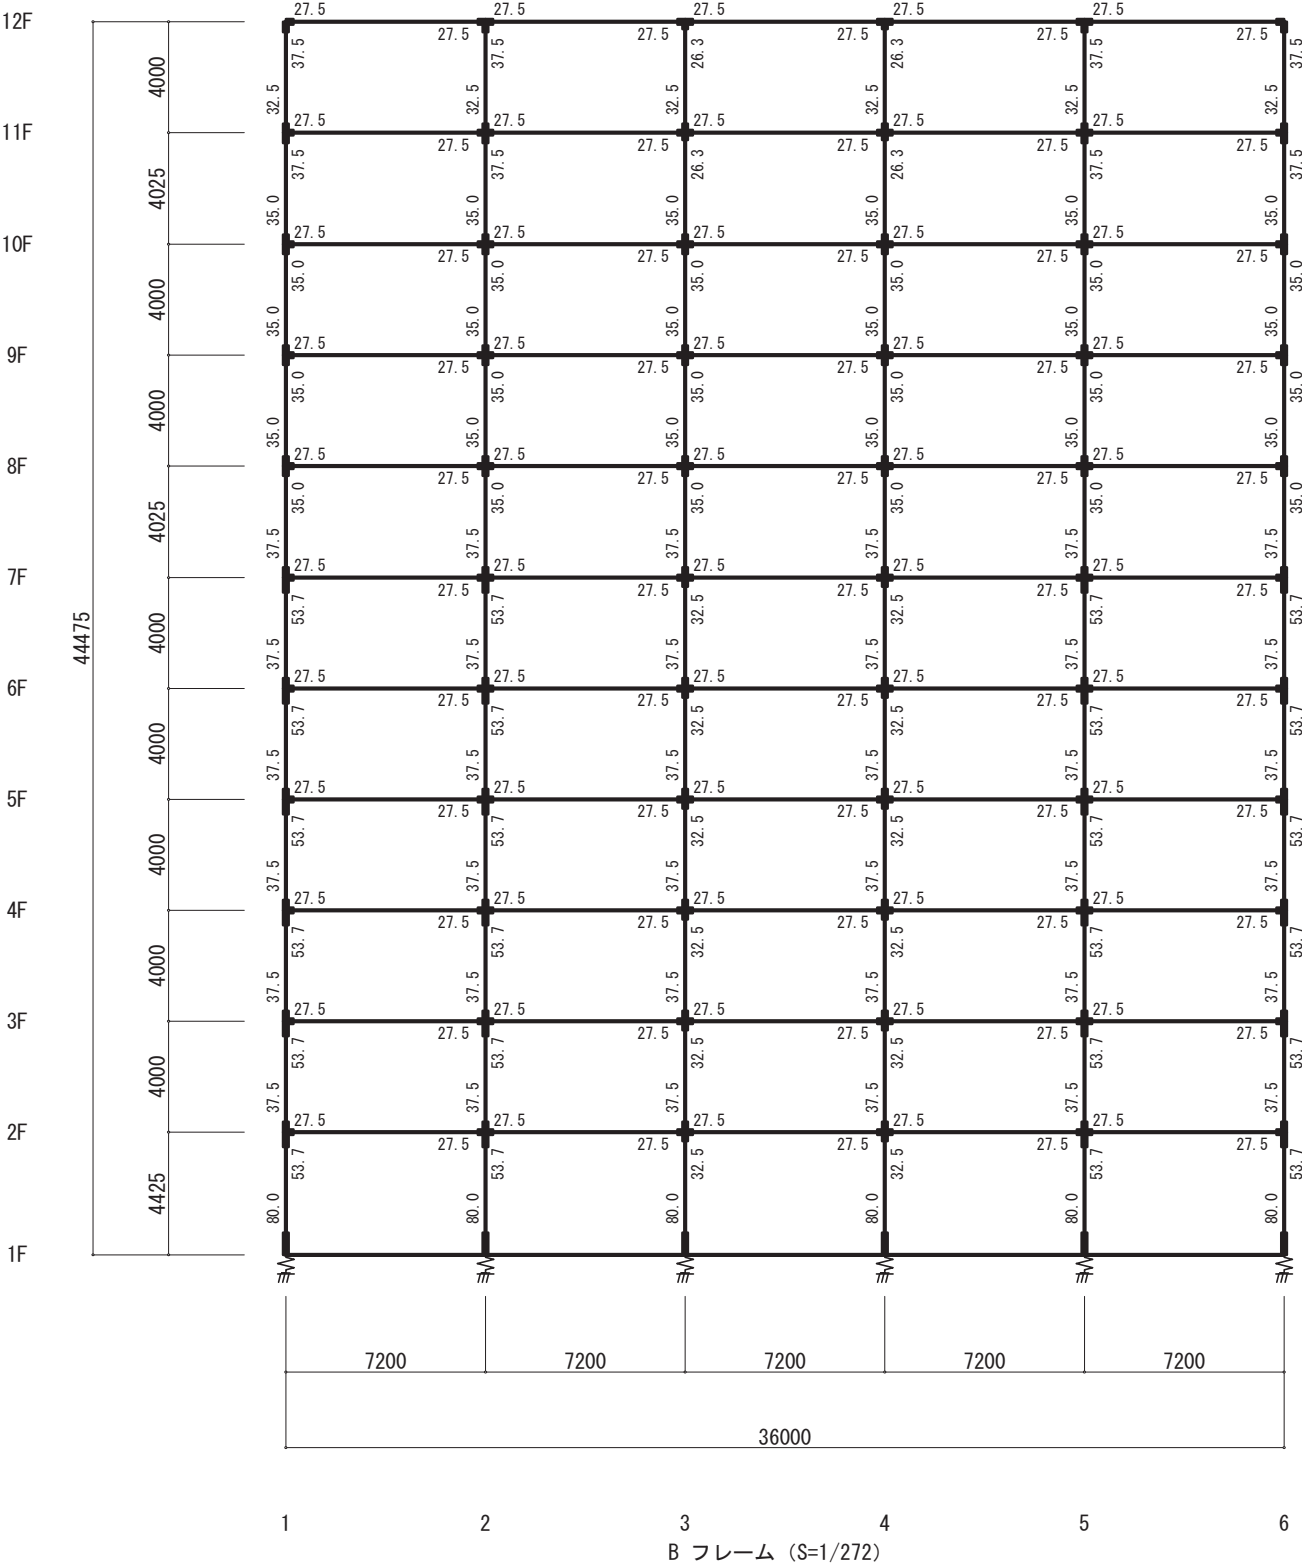

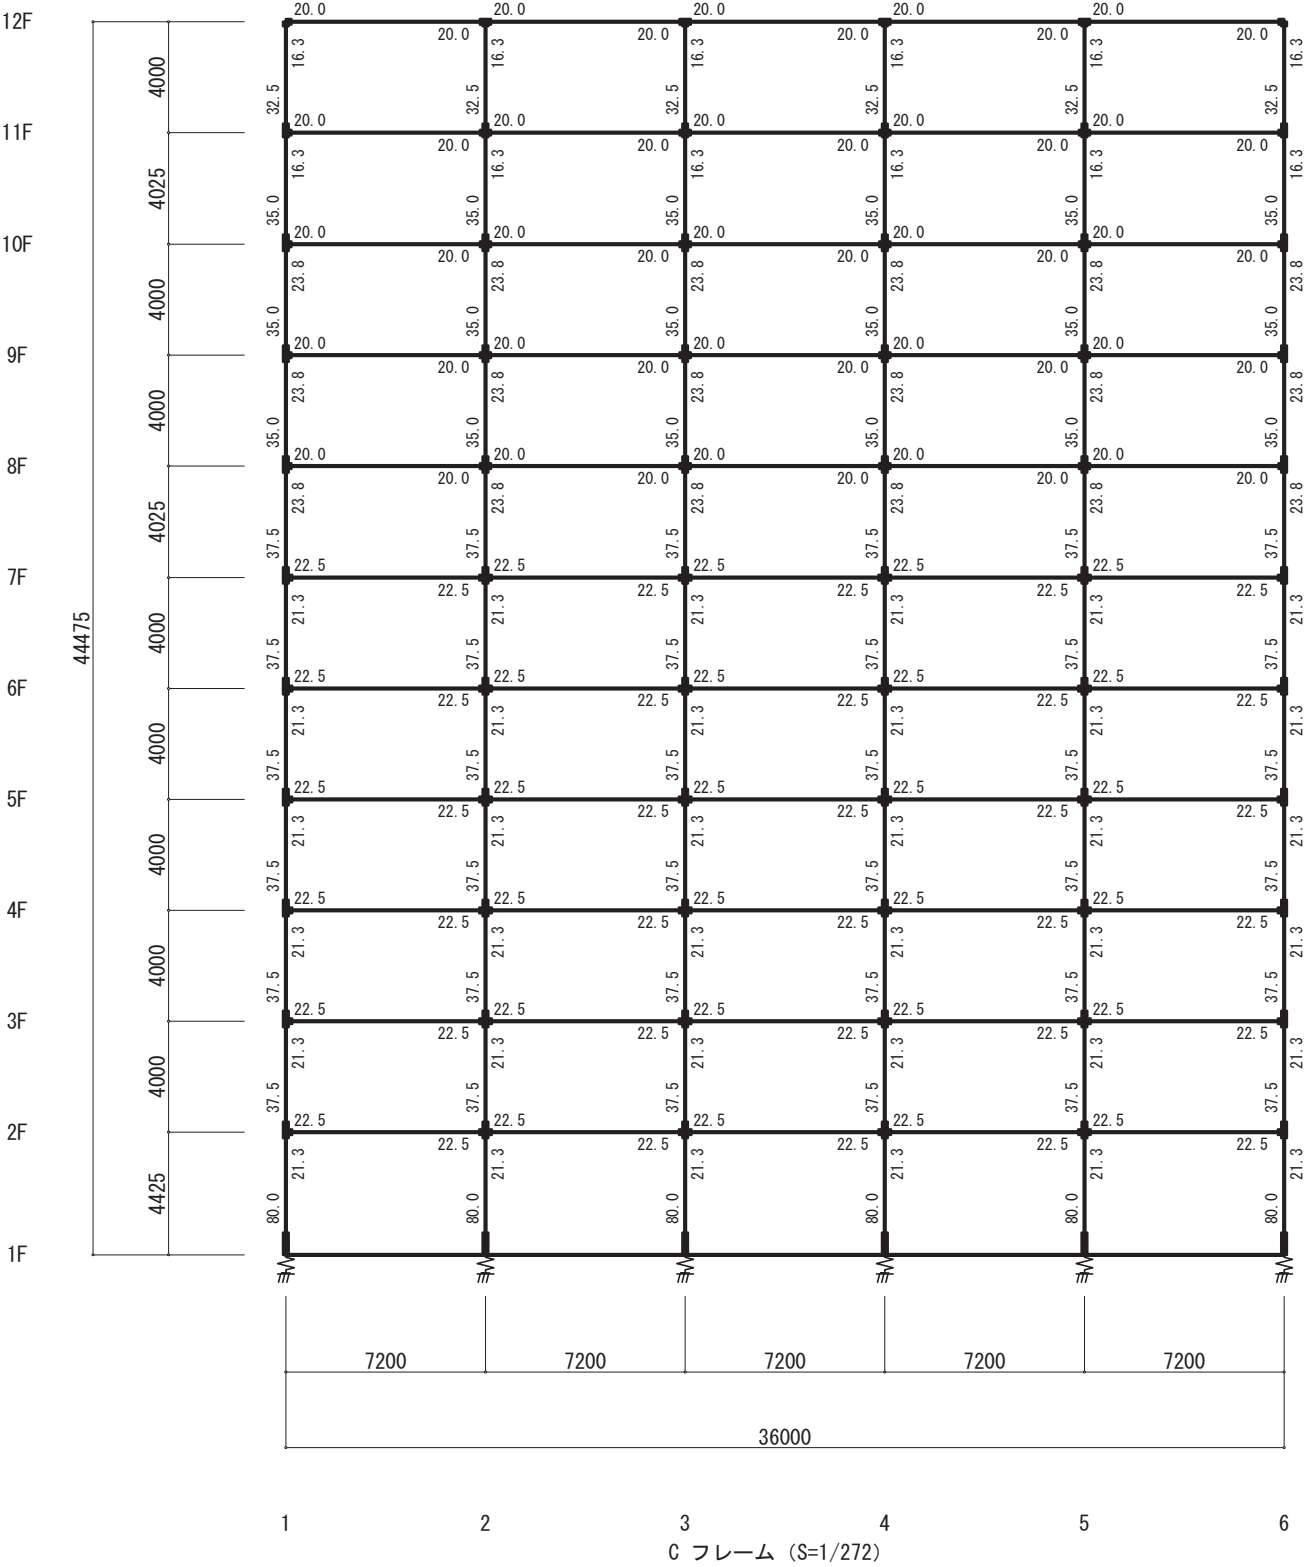


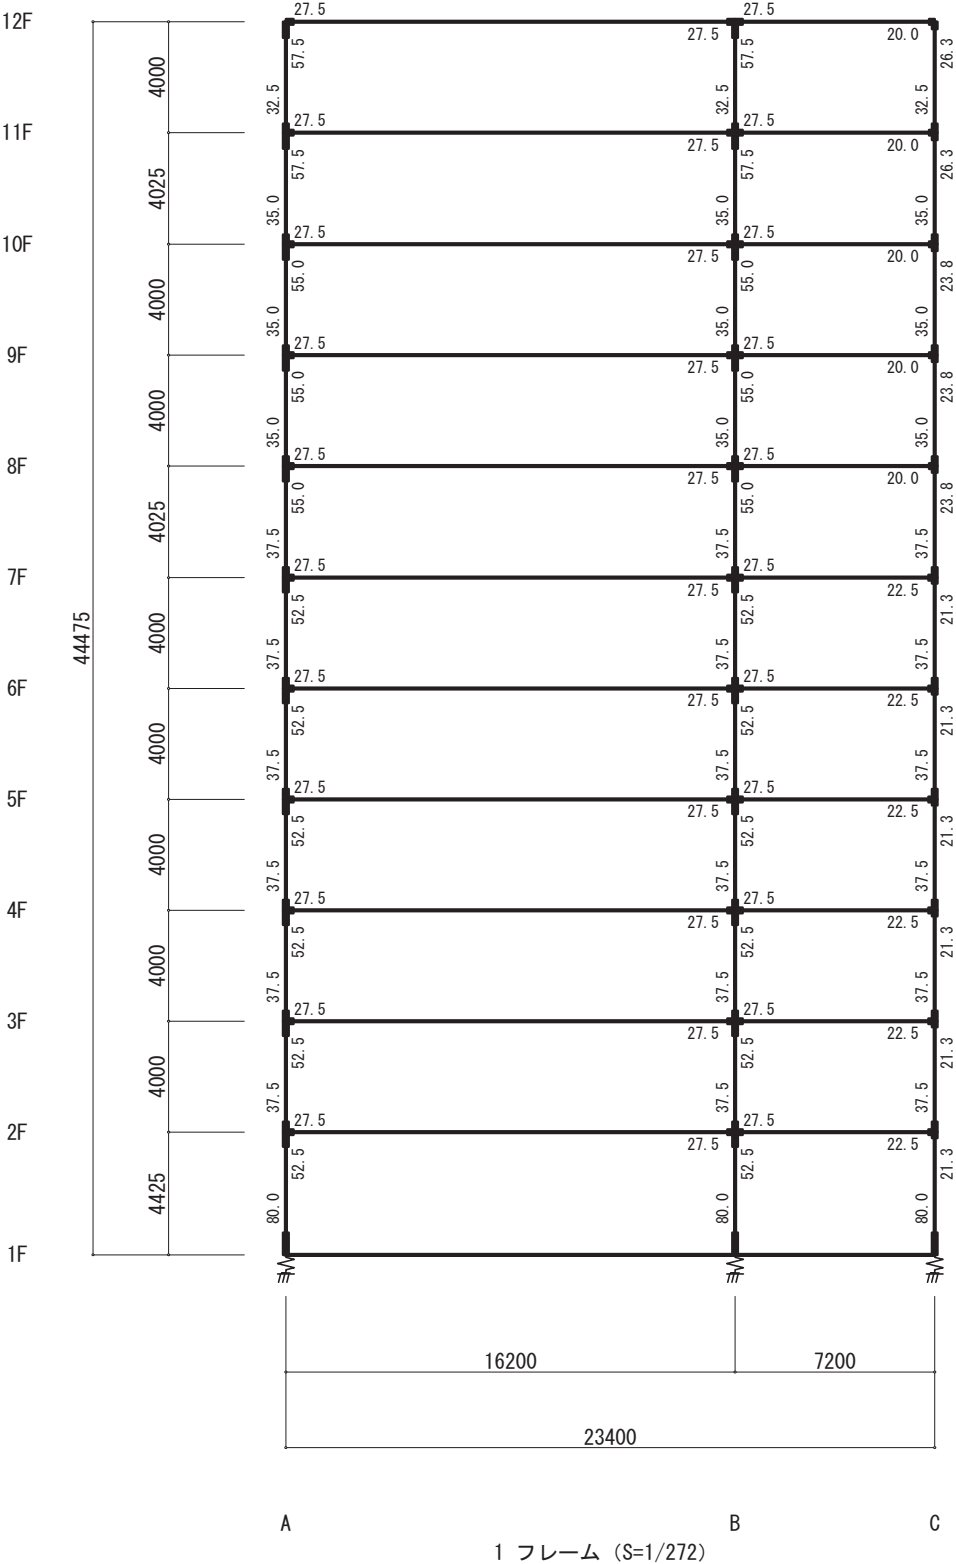


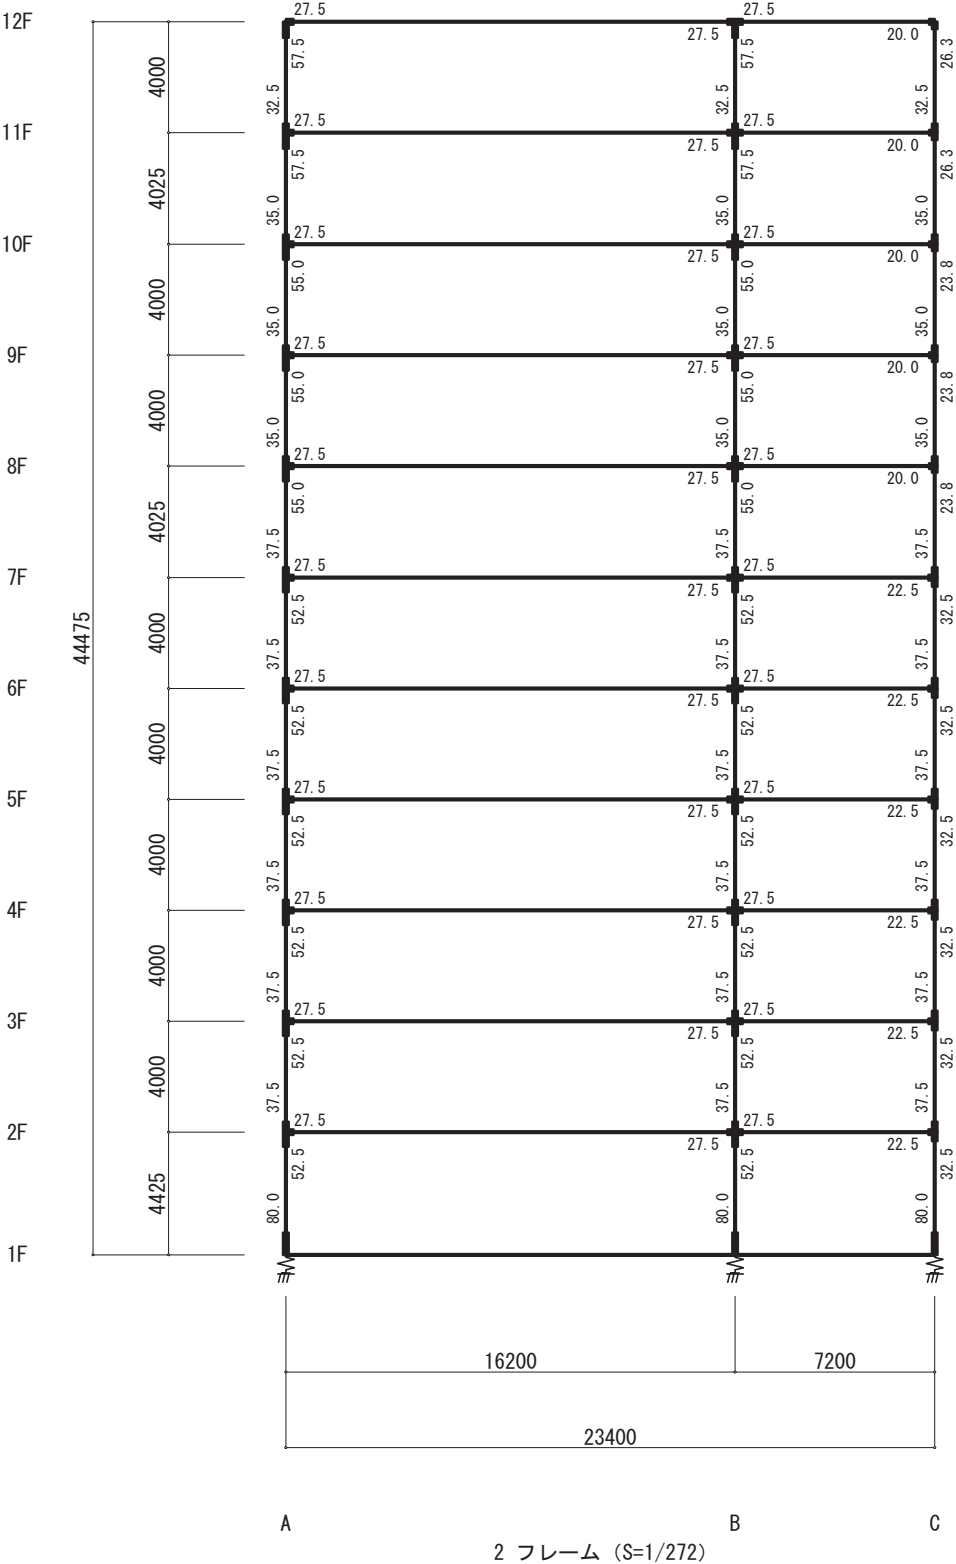


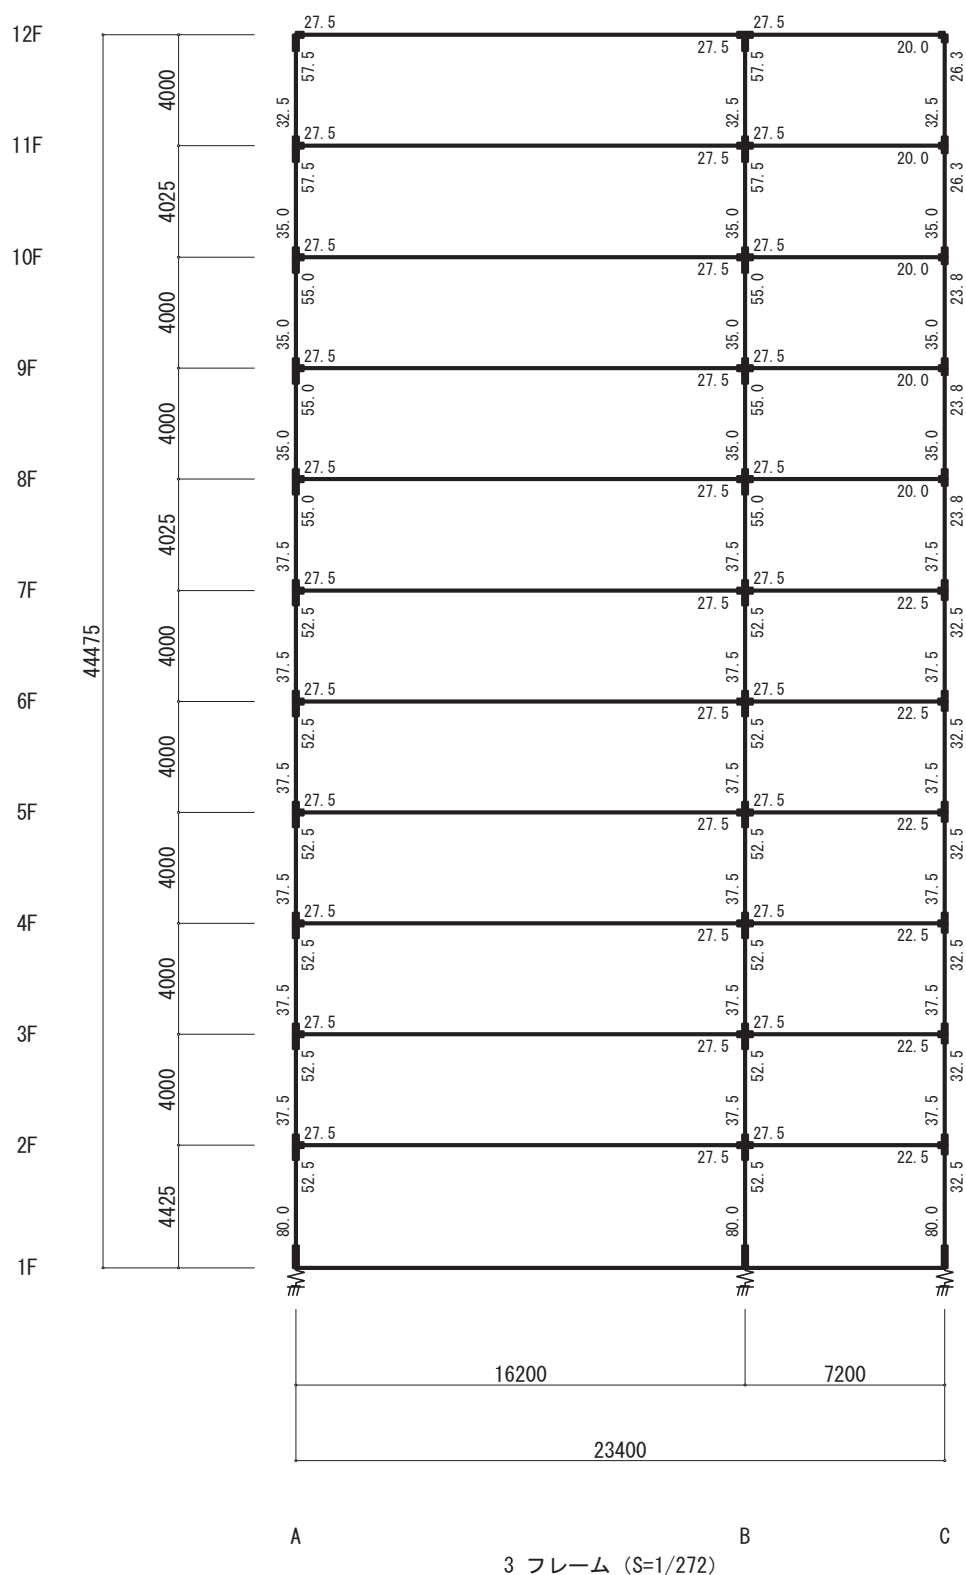

3 フレーム (S=1/272)

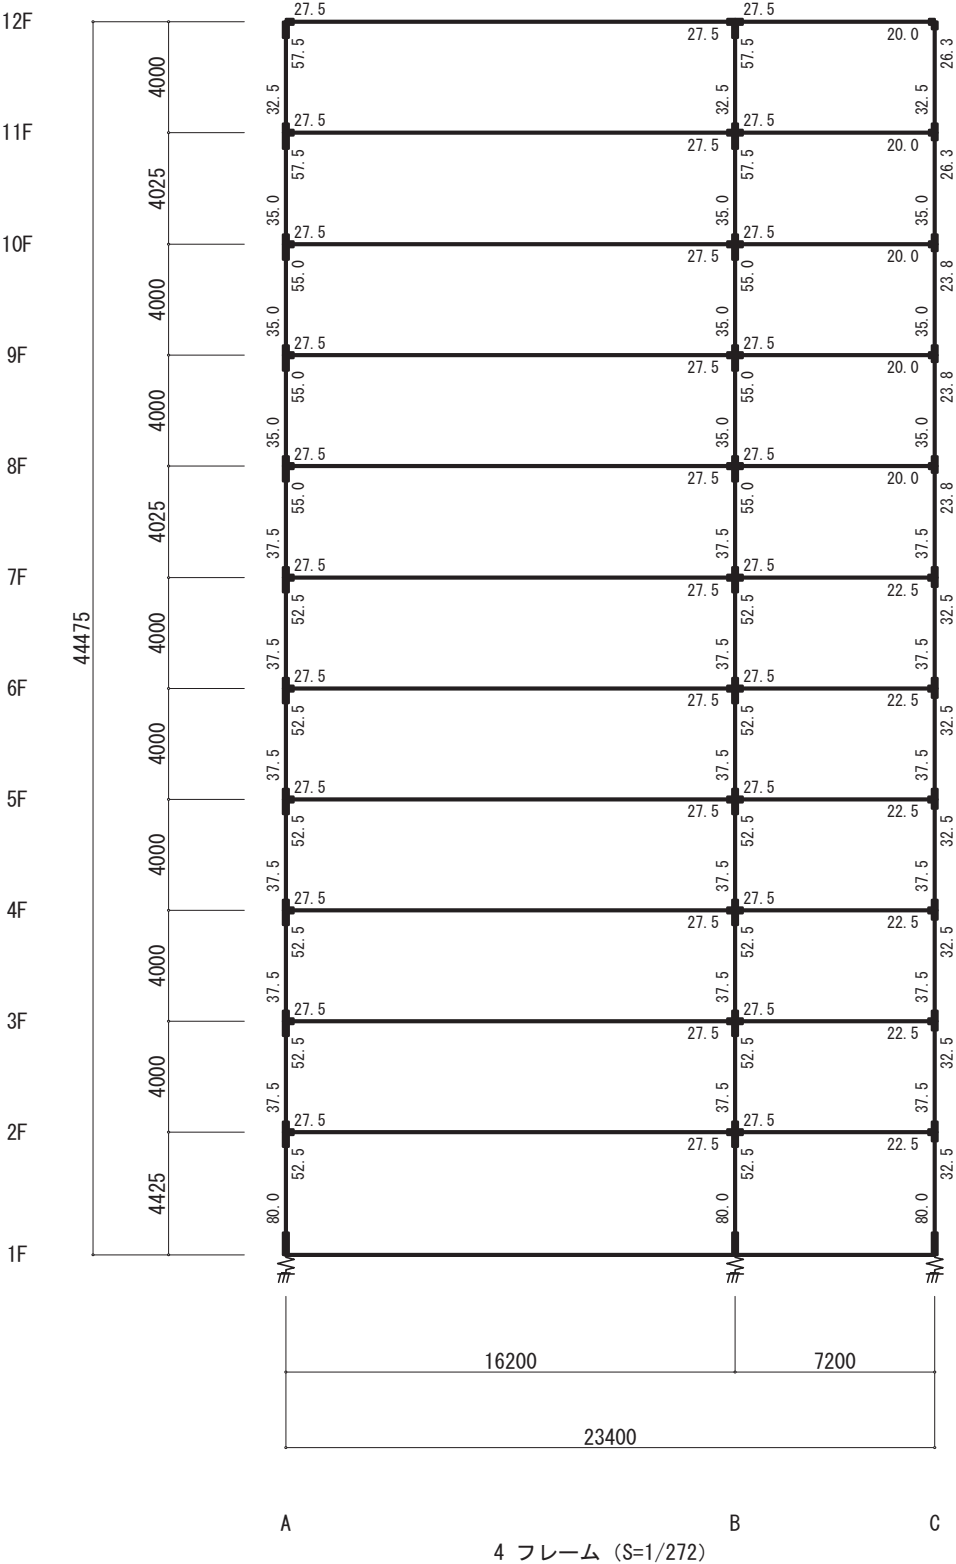

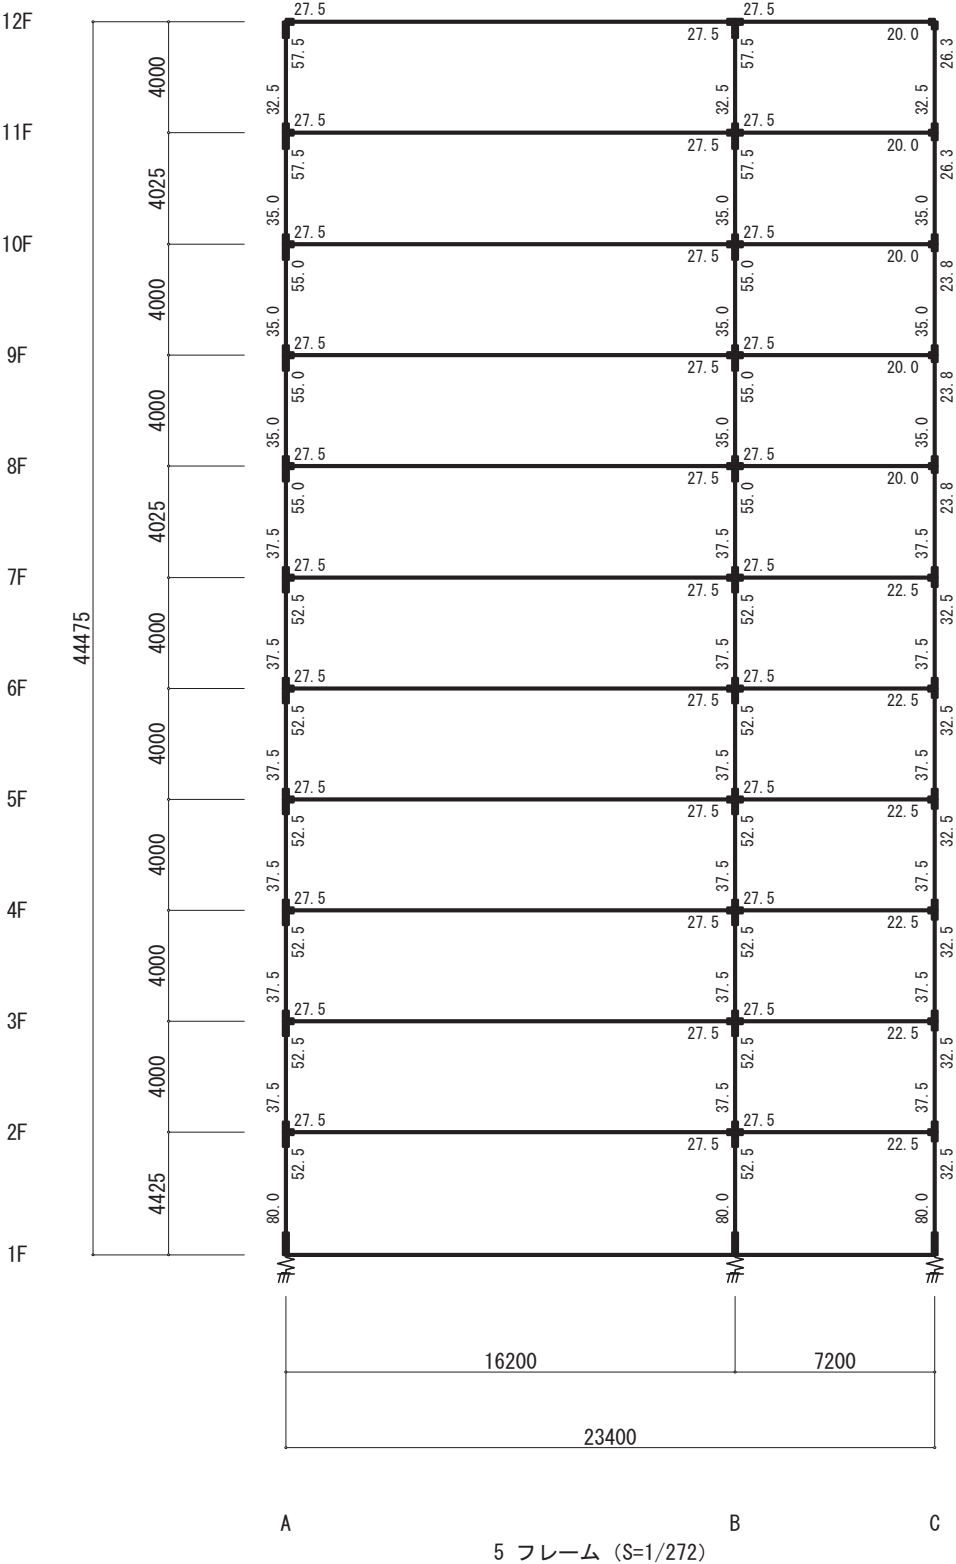

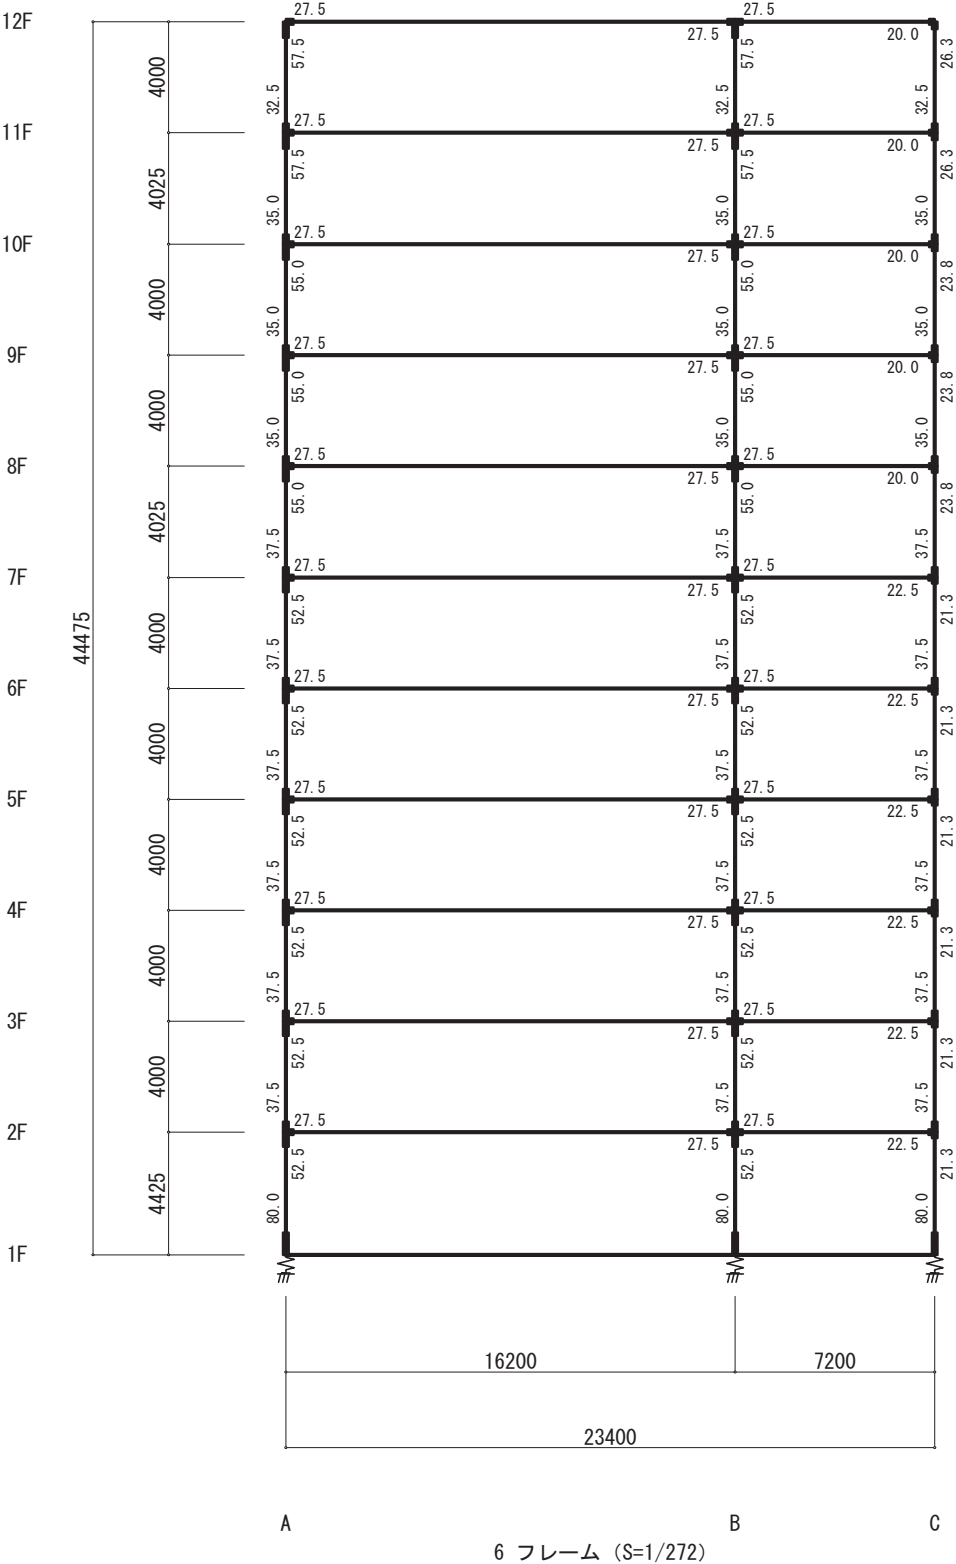

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大ばりM _y 計算に考慮する スラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)

ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
S R C/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Z の欠損率	0 (%)
A sの欠損率	0 (%)
A nの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない 場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする (断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算)

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

R C造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 (日本建築センター)
R C造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	R C・S R C造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C/S R C造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
R C/S R C造柱はり接合部の計算 を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
R C造外柱のはり鉄筋の 水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時 鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
R C/S R C造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 φ M で入力（φ M = 1. 500）
面内雑壁の n 値	1. 00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類	検定計算 （R C 造：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定） （S R C 造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定）	
断面計算の指定	1 部材ごと計算	
曲げモーメントの検定比	1. 00	
せん断力の検定比	1. 00	
柱 2 軸計算	長期短期共に 2 軸	
SRC/S 溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 行う		
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱の M _y 計算用地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M / Q · d のとり方		告示（M、Q の最大値）
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式（0. 068）
	柱	終局強度式（0. 068）bQsu+0. 1σo・b・j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 （「開口周比の計算方法」の指定により、最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します）
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース
	Y 方向	フェース
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00

算定対象最上階	11F
算定対象最下階	1F
計算種別	保有水平耐力計算
基礎重量の比率	0. 00
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時は考慮し、Ds算定時は考慮しない (保有耐力時は浮上り抵抗力・圧縮耐力を上回る力が掛かった時、支点を解除し、Ds算定時は終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc}/\Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 25 S造 1/ 25
終局時Co値	保有水平耐力時: 0. 40、Ds算定時: 0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする (剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置 S造 フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4. 1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示 (M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力 (曲げ、せん断) の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1. 00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない
ヒンジ判定の条件 (%)	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% (立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い:

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X (正加力)	X (負加力)	Y (正加力)	Y (負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	最大不釣合いモーメント	0. 00 (kN・cm)
反復計算の打ち回数	5	せん断耐力精算	繰り返し回数 打ち切り誤差
最大不釣合い力率	0. 01 %		----
最大不釣合い力	0. 00 (kN)		----

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

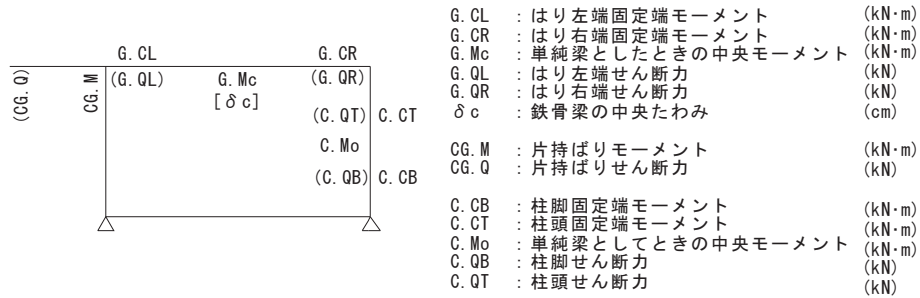


固定荷重+積載荷重

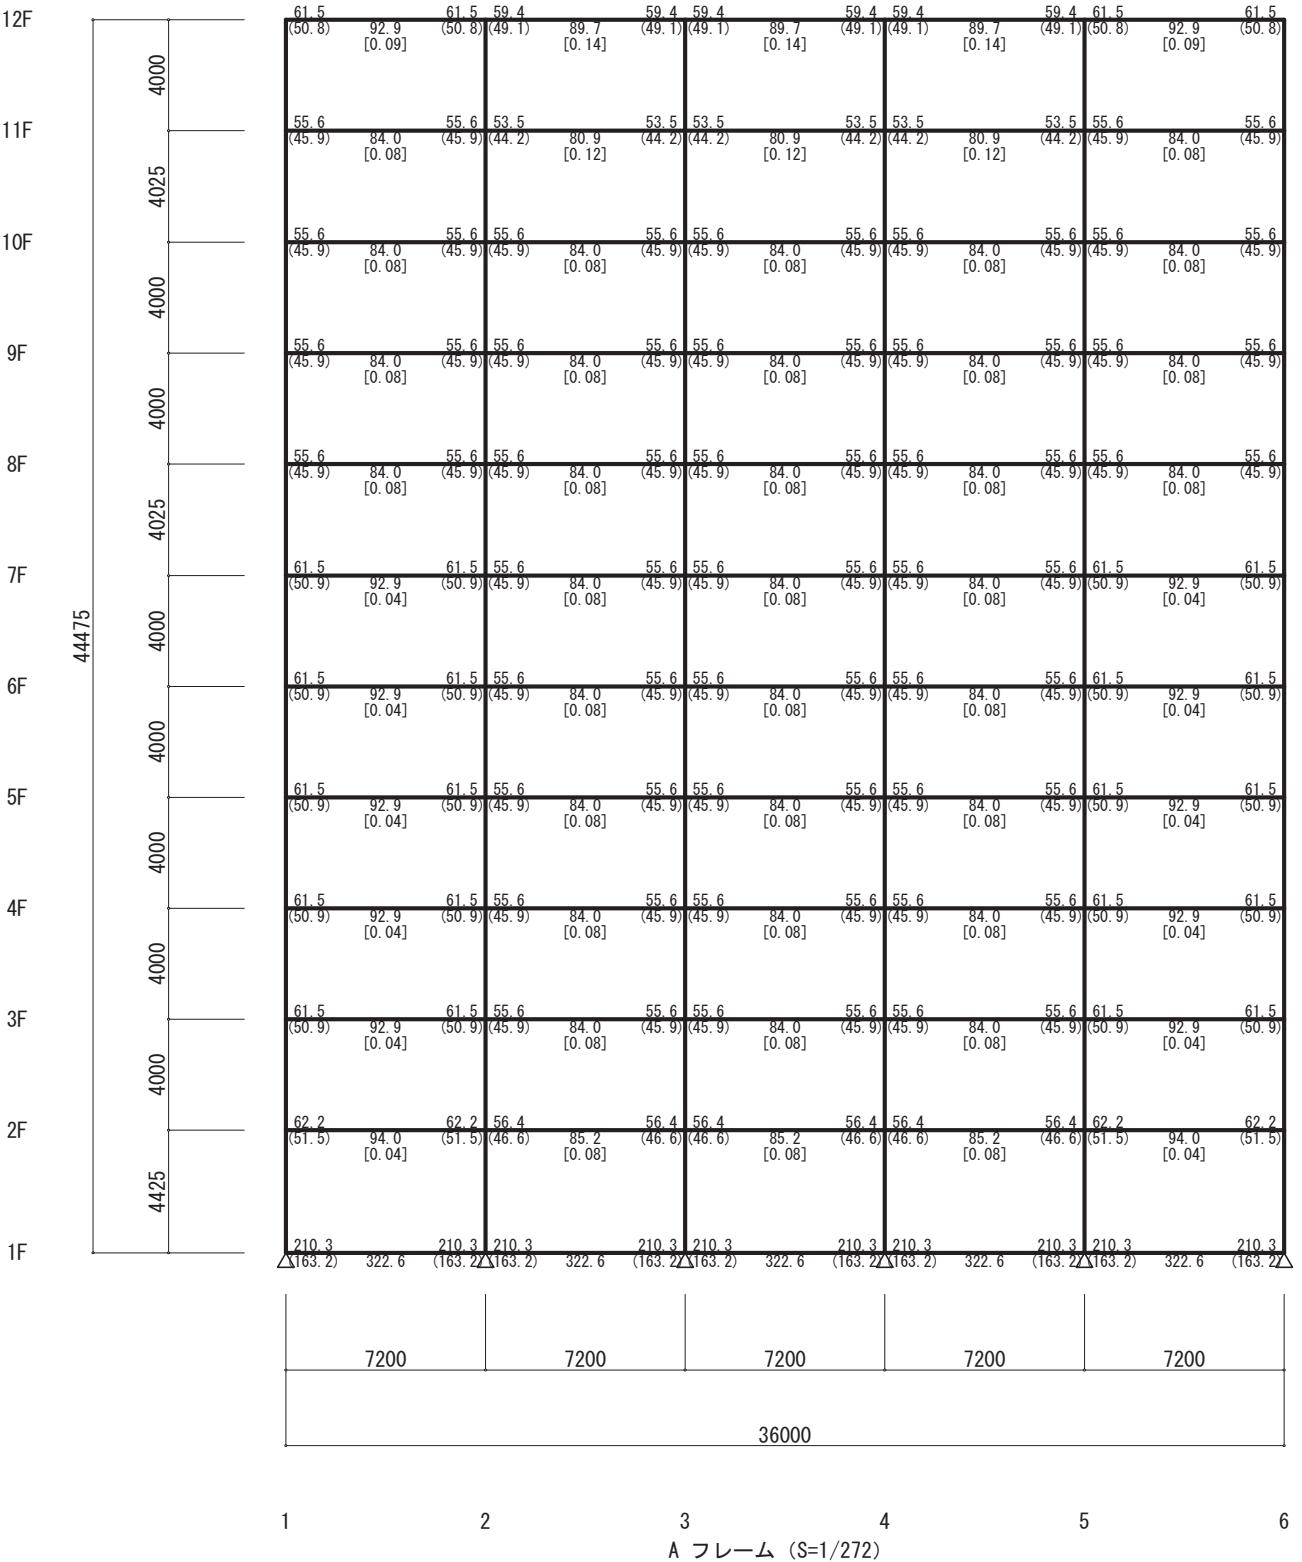


固定荷重+積載荷重

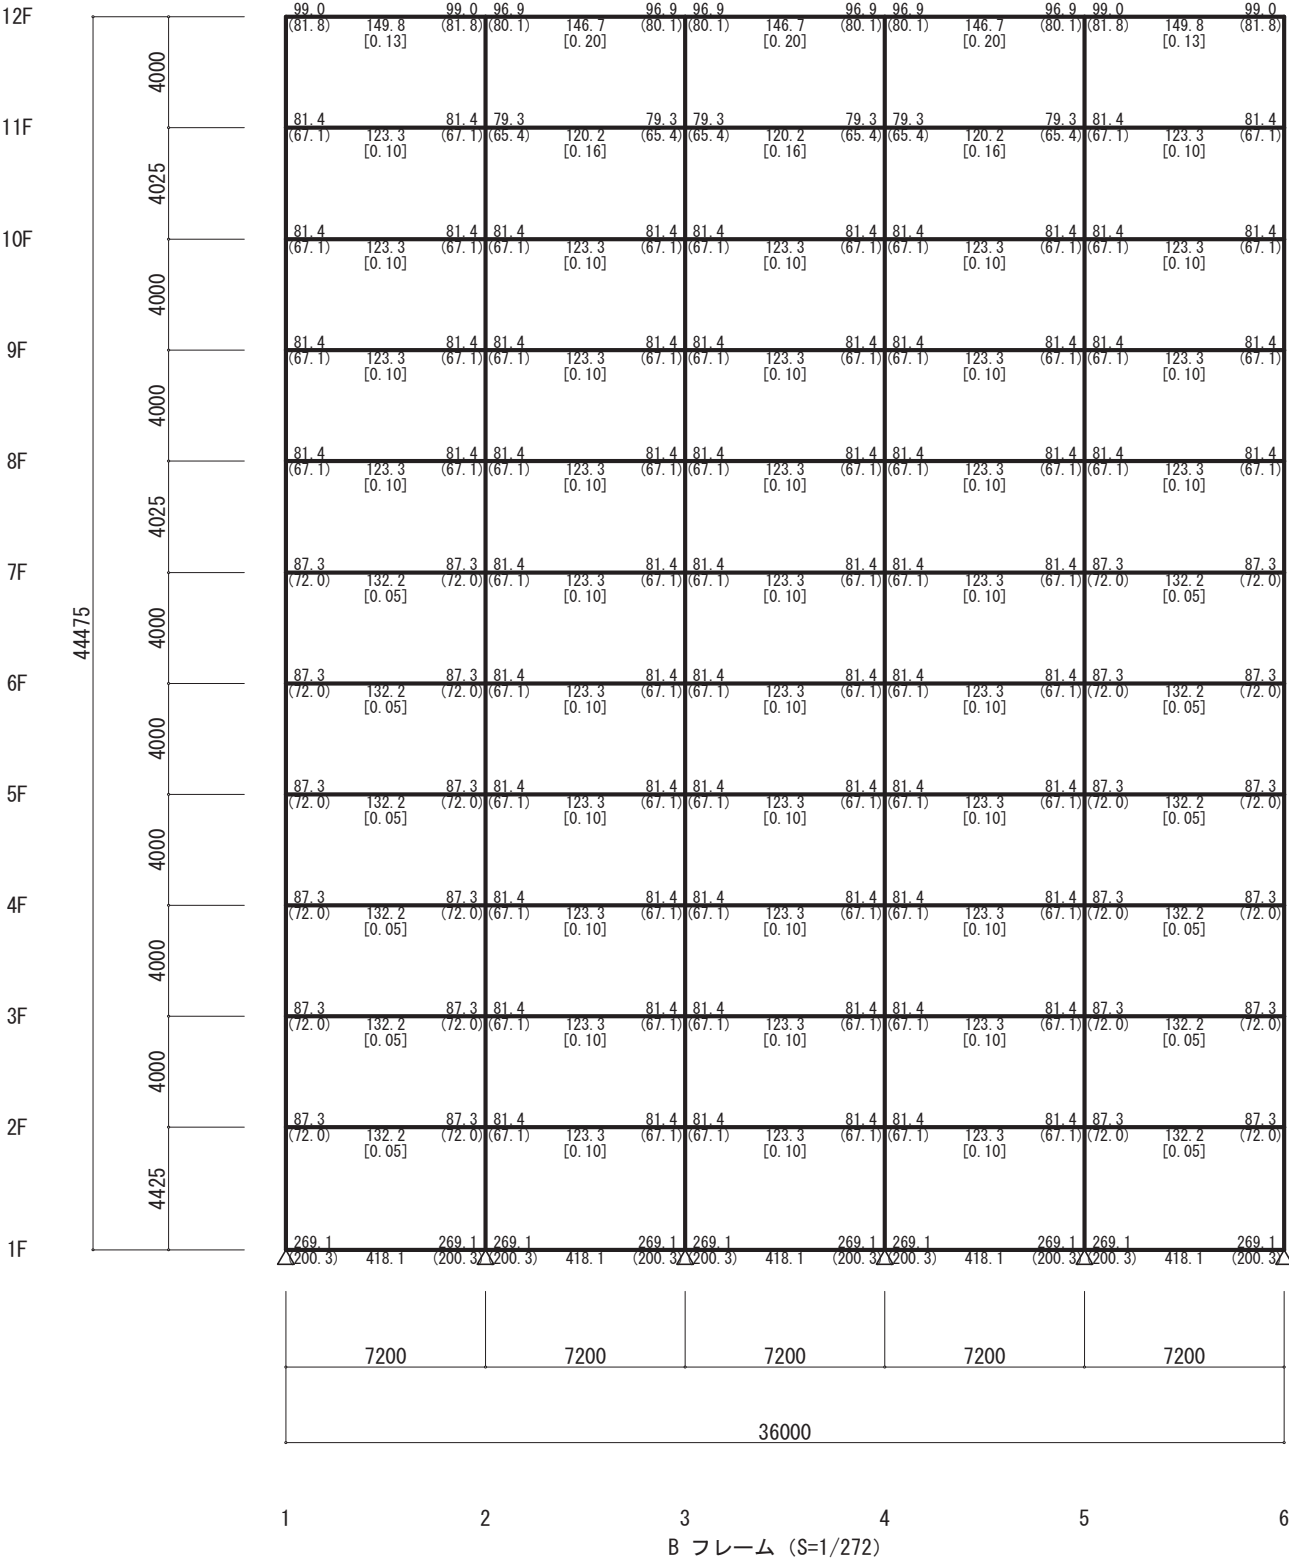


固定荷重+積載荷重

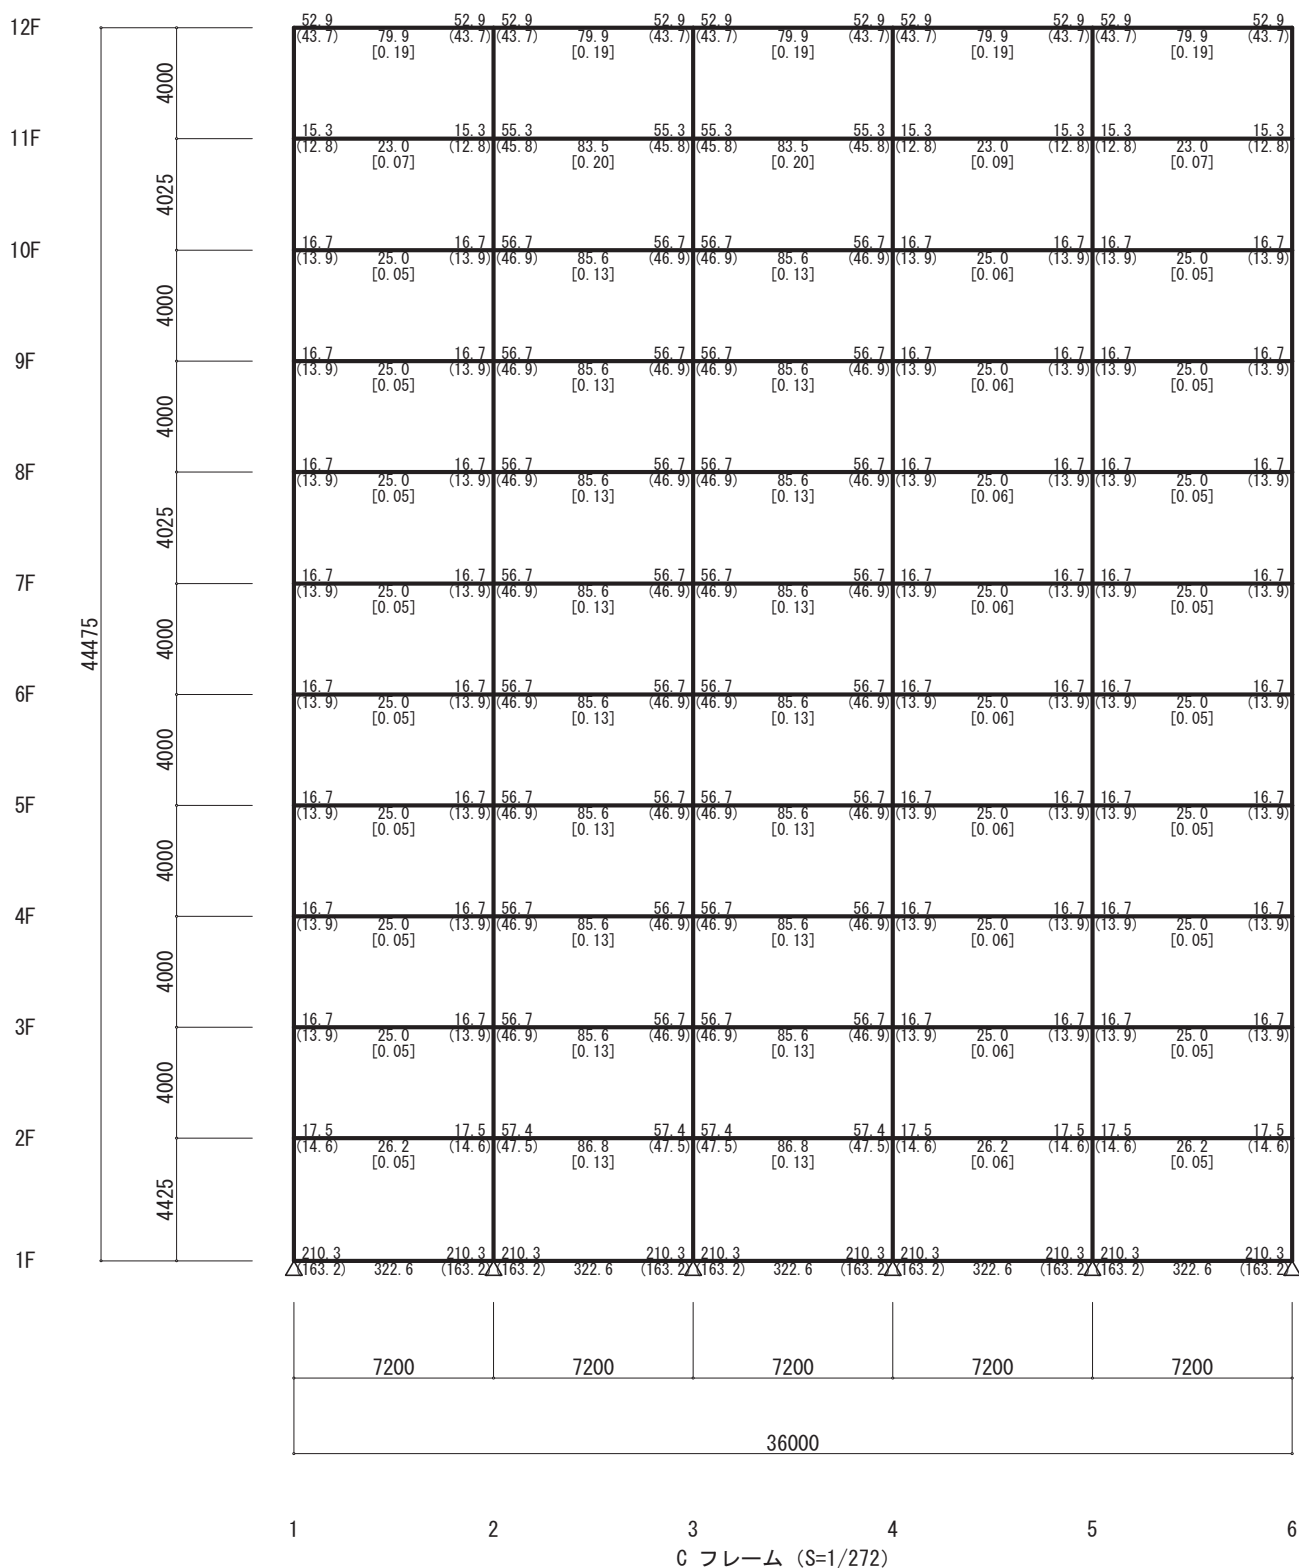


固定荷重+積載荷重

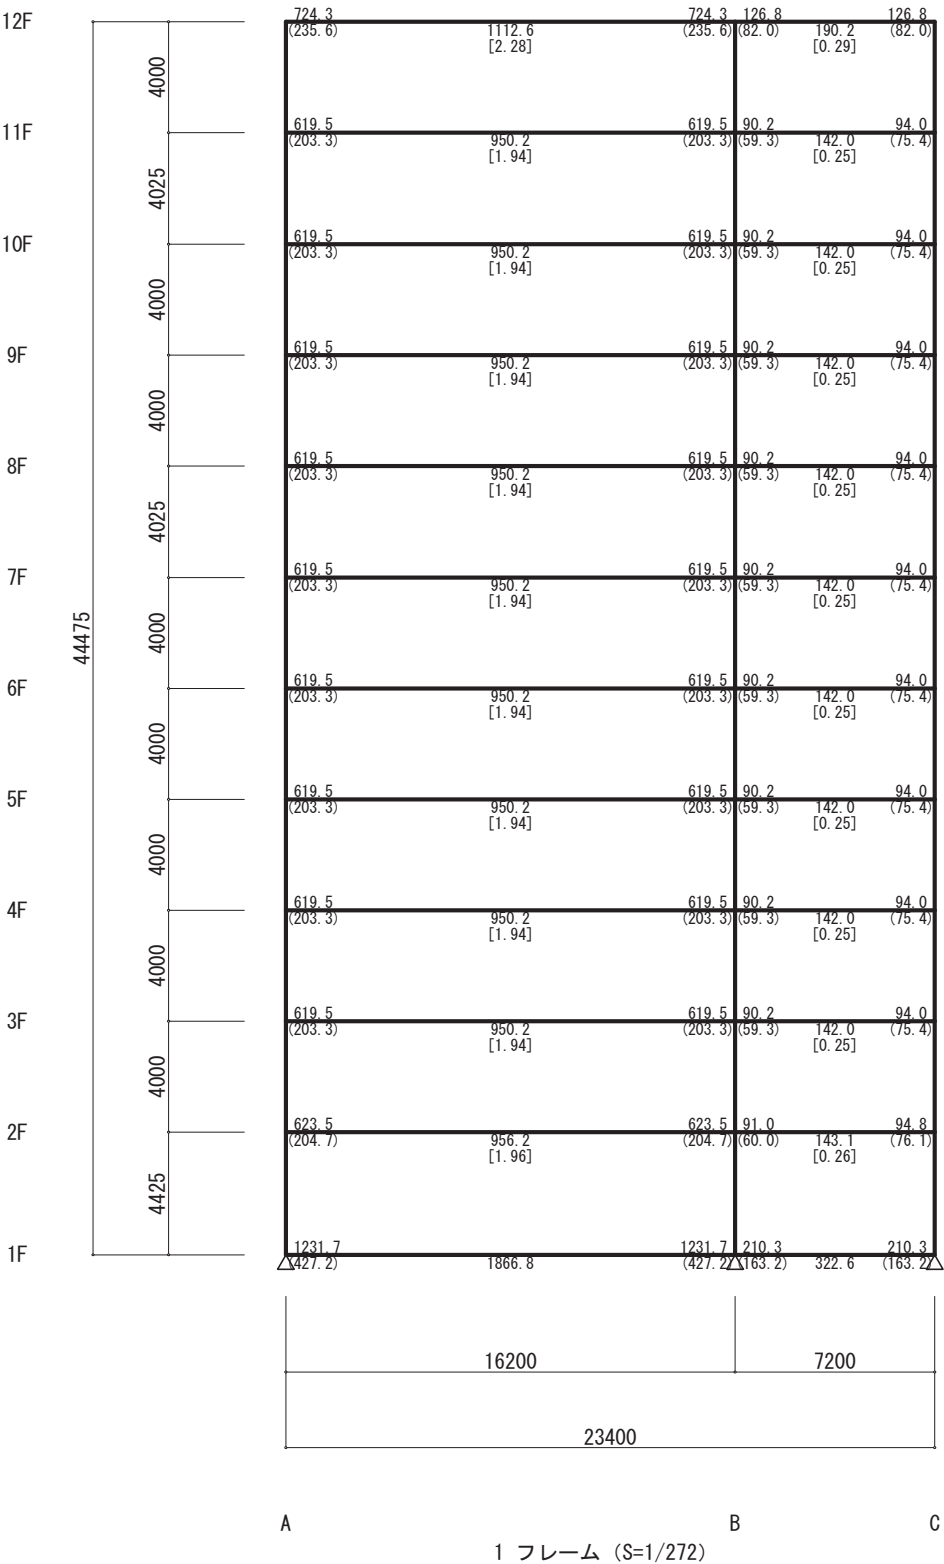


固定荷重+積載荷重

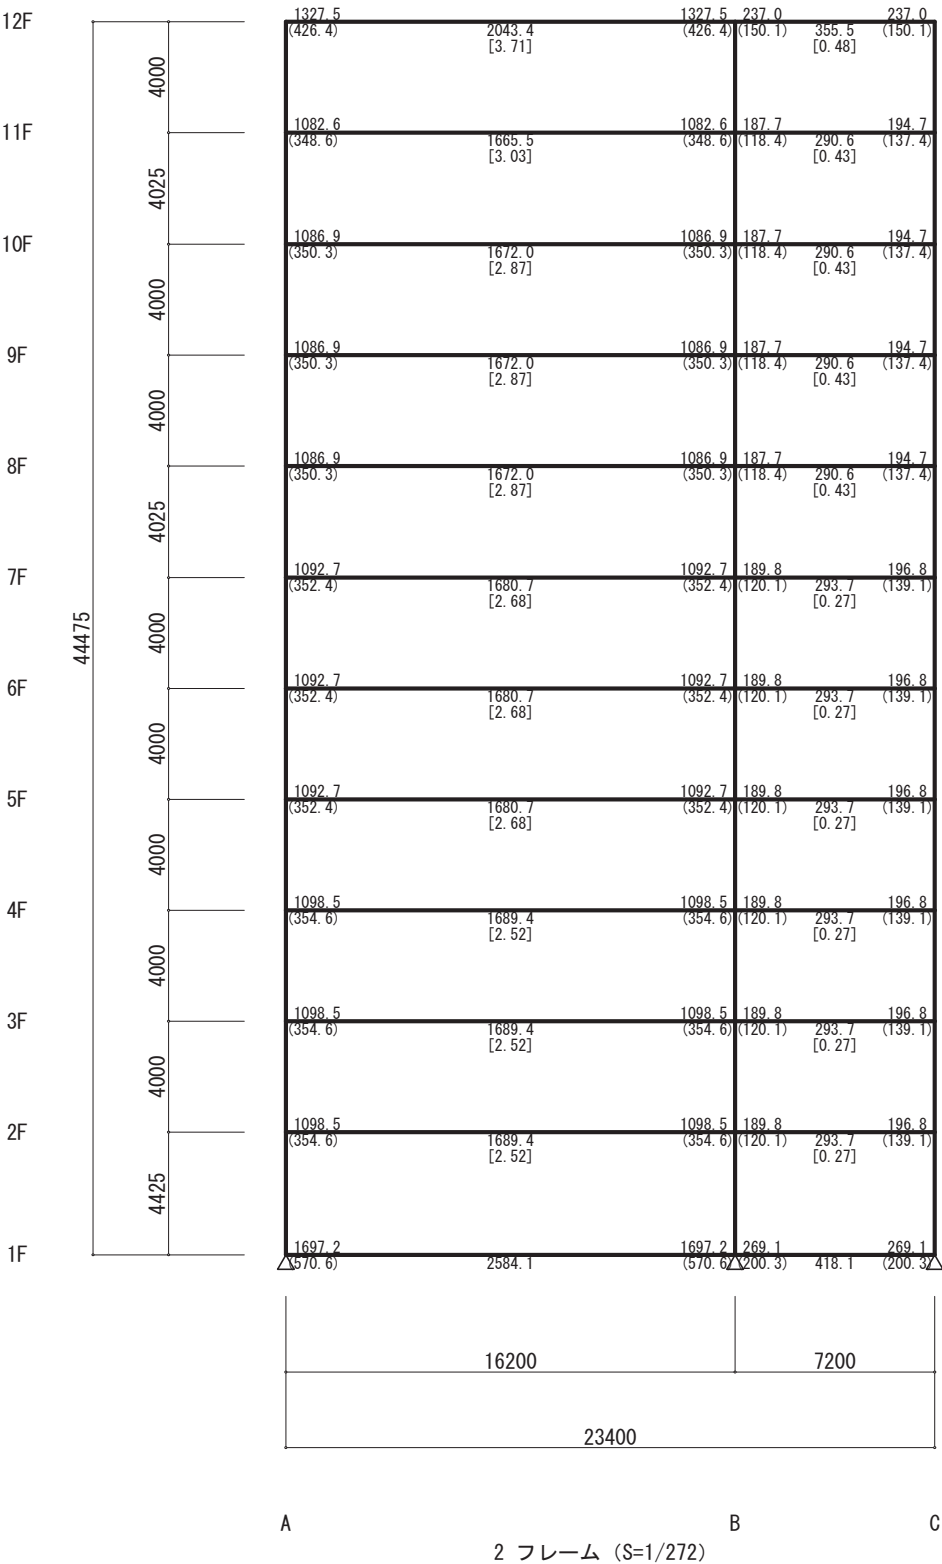


固定荷重+積載荷重

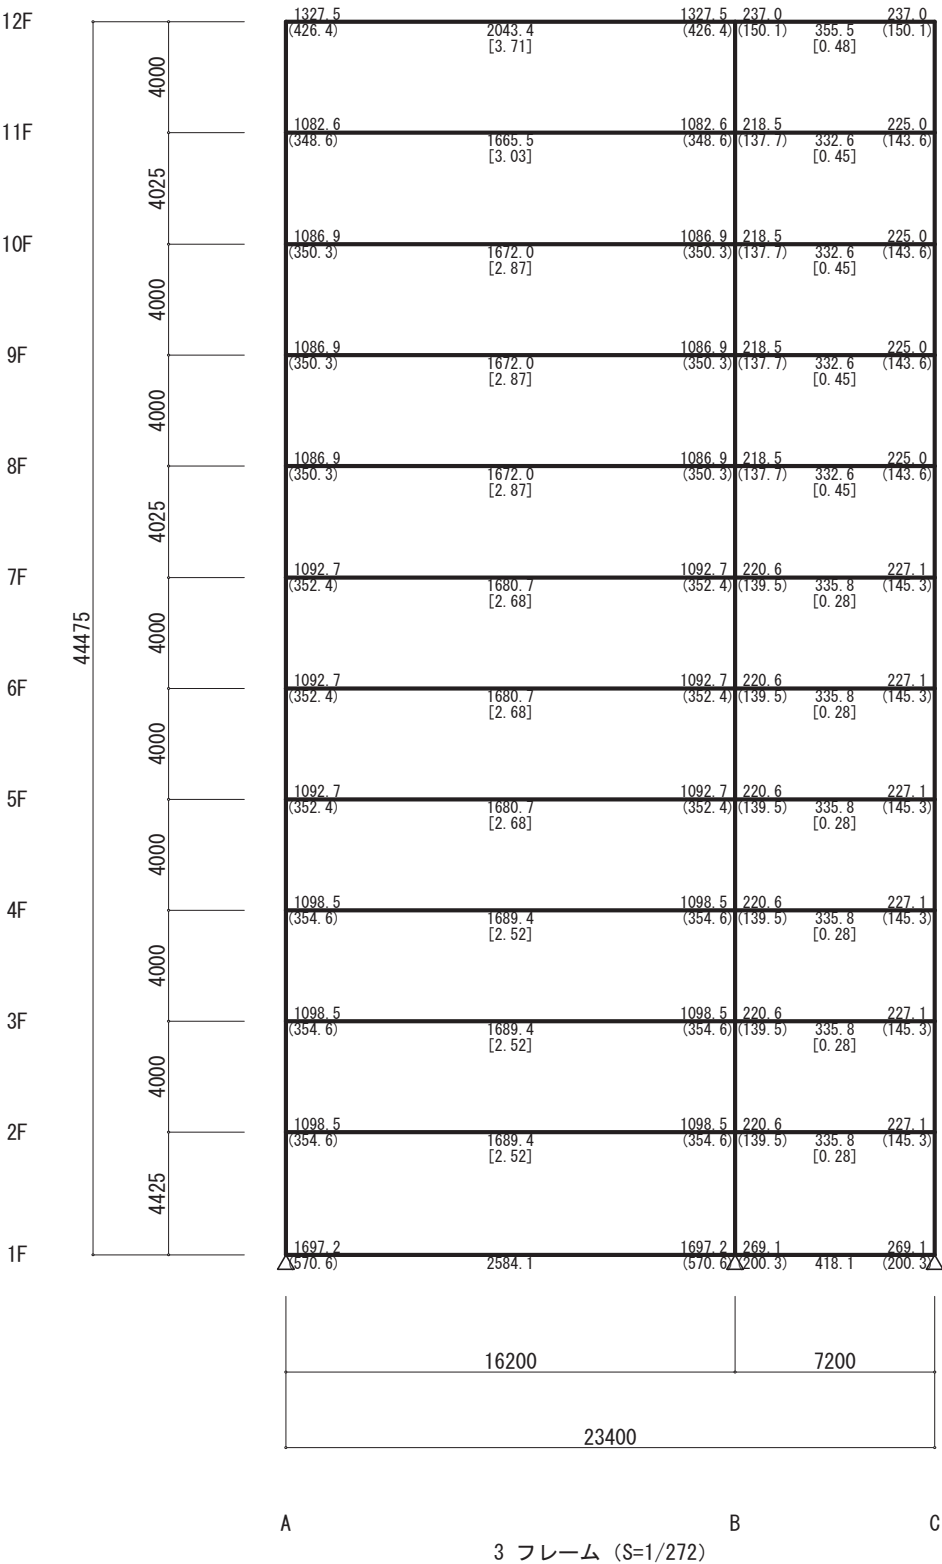


固定荷重+積載荷重

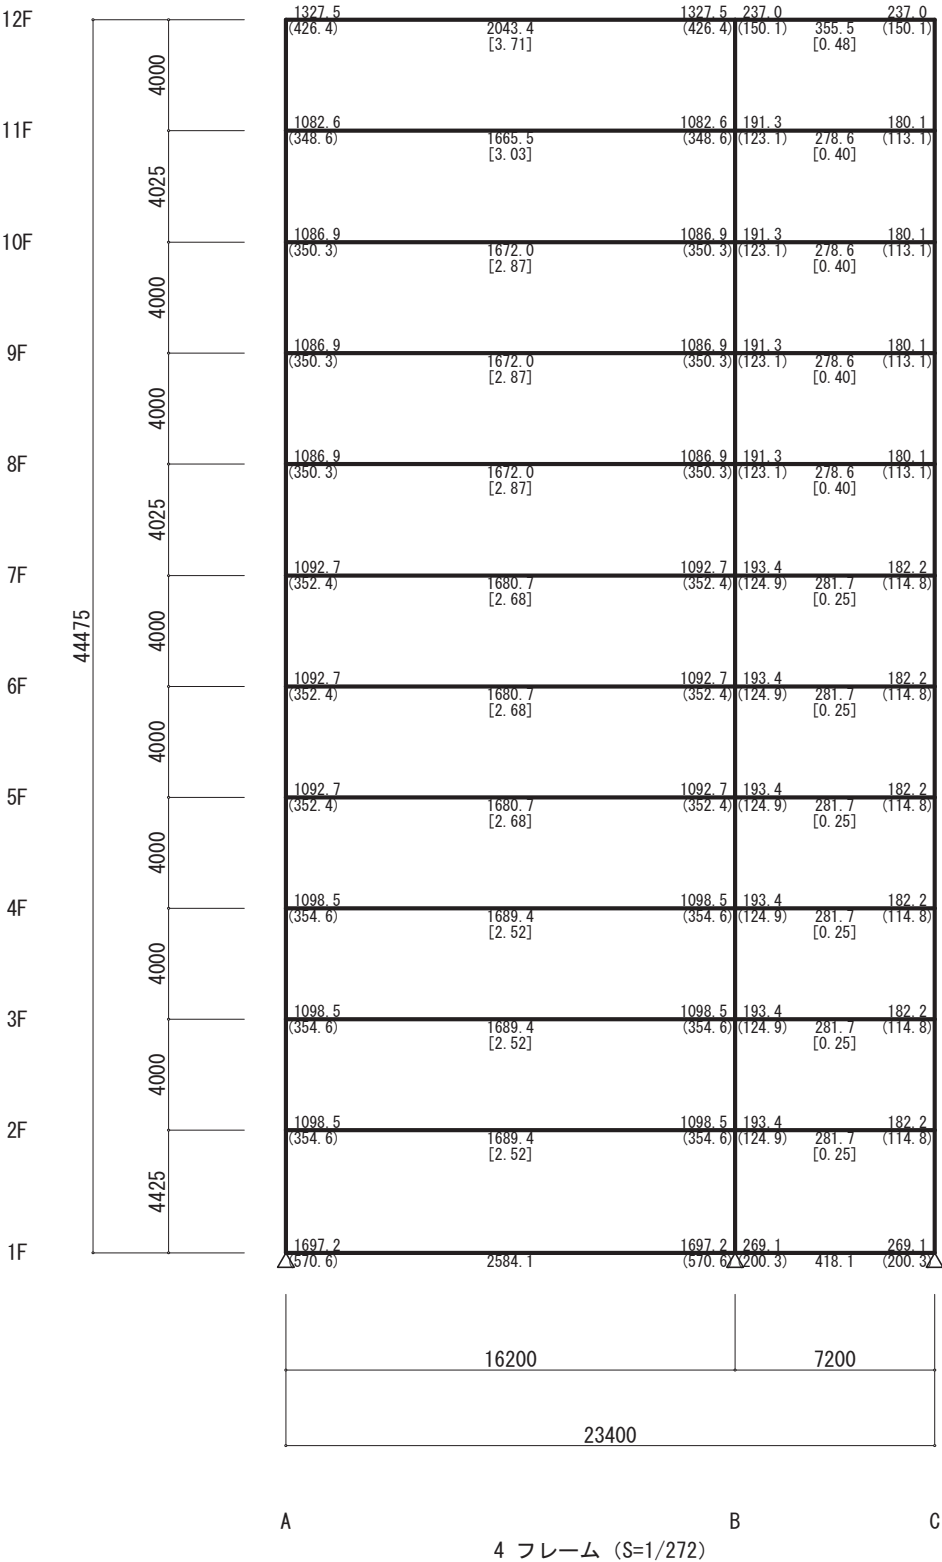

固定荷重+積載荷重

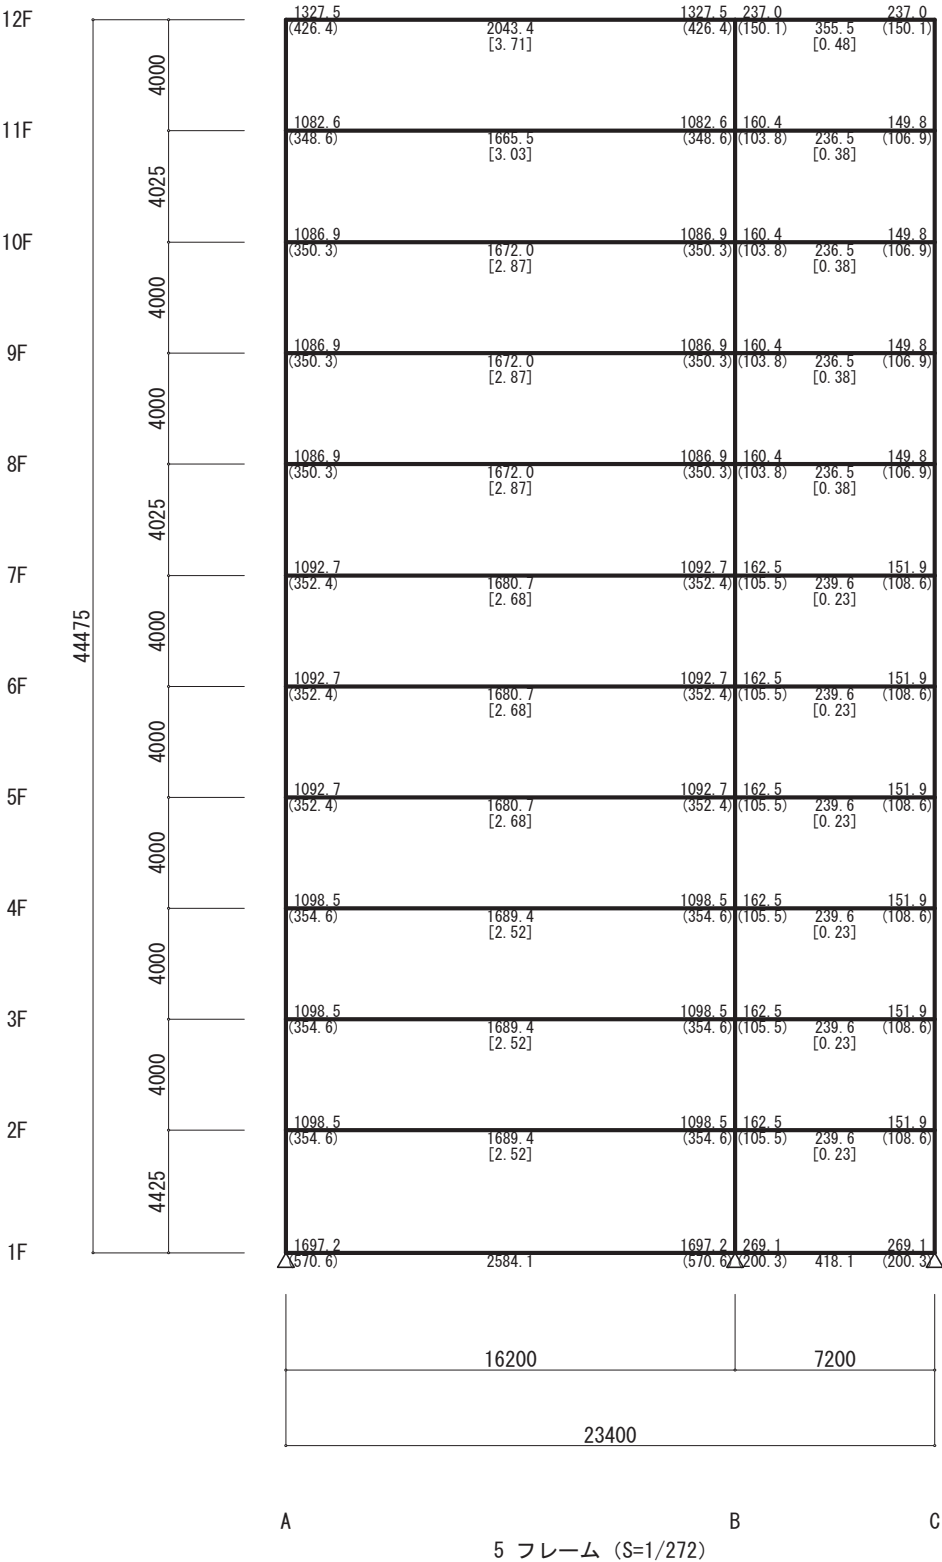

固定荷重+積載荷重

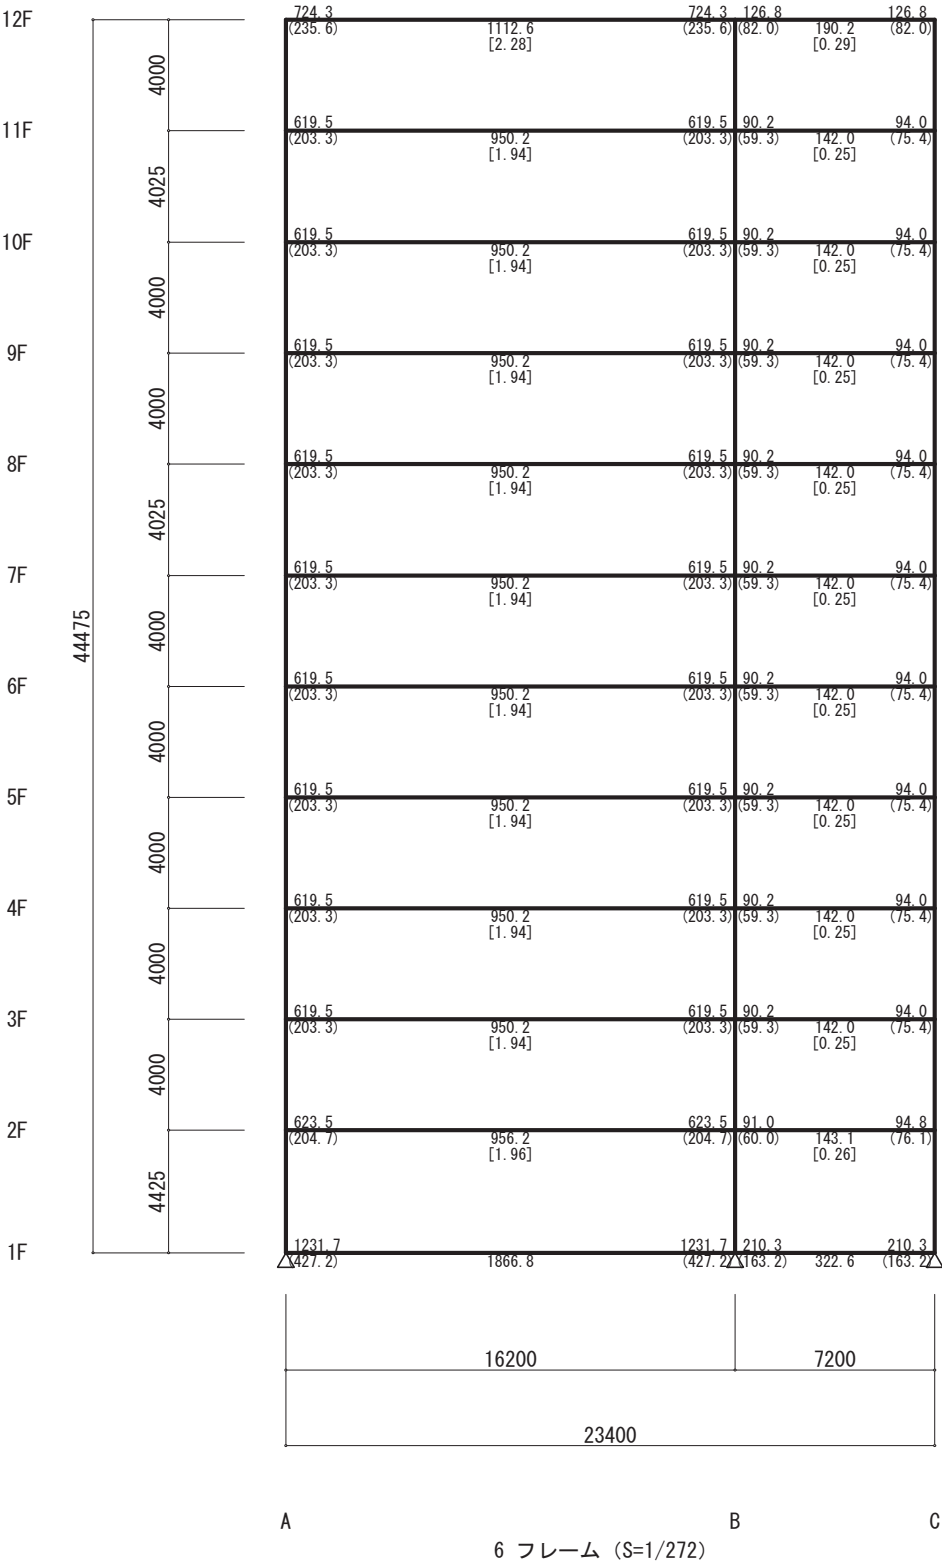

A-1.1.2 はりのC、Mo、Q表

はりのC、Mo、Q（固定荷重+積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	59.4	59.4	89.7	49.1	49.1	0.0	0.0	0.136
	3	4	59.4	59.4	89.7	49.1	49.1	0.0	0.0	0.136
	4	5	59.4	59.4	89.7	49.1	49.1	0.0	0.0	0.136
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.8	50.8	0.0	0.0	0.087
11F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	53.5	53.5	80.9	44.2	44.2	0.0	0.0	0.122
	3	4	53.5	53.5	80.9	44.2	44.2	0.0	0.0	0.122
	4	5	53.5	53.5	80.9	44.2	44.2	0.0	0.0	0.122
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
10F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
9F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
8F	1	2	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
7F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
6F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
5F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
4F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
3F	1	2	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
	2	3	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	3	4	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	4	5	55.6	55.6	84.0	45.9	45.9	0.0	0.0	0.079
	5	6	61.5	61.5	92.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.039
2F	1	2	62.2	62.2	94.0	51.5	51.5	0.0	0.0	0.039
	2	3	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	3	4	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	4	5	56.4	56.4	85.2	46.6	46.6	0.0	0.0	0.080
	5	6	62.2	62.2	94.0	51.5	51.5	0.0	0.0	0.039
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
	2	3	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	3	4	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	4	5	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	5	6	99.0	99.0	149.8	81.8	81.8	0.0	0.0	0.127
11F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	3	4	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	4	5	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
10F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
9F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
8F	1	2	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
7F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
6F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
5F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
4F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
3F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
2F	1	2	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
11F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	724.3	724.3	1112.6	235.6	235.6	0.0	0.0	2.277
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	623.5	623.5	956.2	204.7	204.7	0.0	0.0	1.957
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	1231.7	1231.7	1866.8	427.2	427.2	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1327.5	1327.5	2043.4	426.4	426.4	0.0	0.0	3.715
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1082.6	1082.6	1665.5	348.6	348.6	0.0	0.0	3.028
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
5F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1327.5	1327.5	2043.4	426.4	426.4	0.0	0.0	3.715
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1082.6	1082.6	1665.5	348.6	348.6	0.0	0.0	3.028
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
5F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1327.5	1327.5	2043.4	426.4	426.4	0.0	0.0	3.715
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1082.6	1082.6	1665.5	348.6	348.6	0.0	0.0	3.028
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1327.5	1327.5	2043.4	426.4	426.4	0.0	0.0	3.715
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1082.6	1082.6	1665.5	348.6	348.6	0.0	0.0	3.028
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1086.9	1086.9	1672.0	350.3	350.3	0.0	0.0	2.865
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
5F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1697.2	1697.2	2584.1	570.6	570.6	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	724.3	724.3	1112.6	235.6	235.6	0.0	0.0	2.277
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	619.5	619.5	950.2	203.3	203.3	0.0	0.0	1.944
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	623.5	623.5	956.2	204.7	204.7	0.0	0.0	1.957
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	1231.7	1231.7	1866.8	427.2	427.2	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量



A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）



中段：L.L（積載荷重重量）（kN）



下段：T.L（トータル重量）（kN）


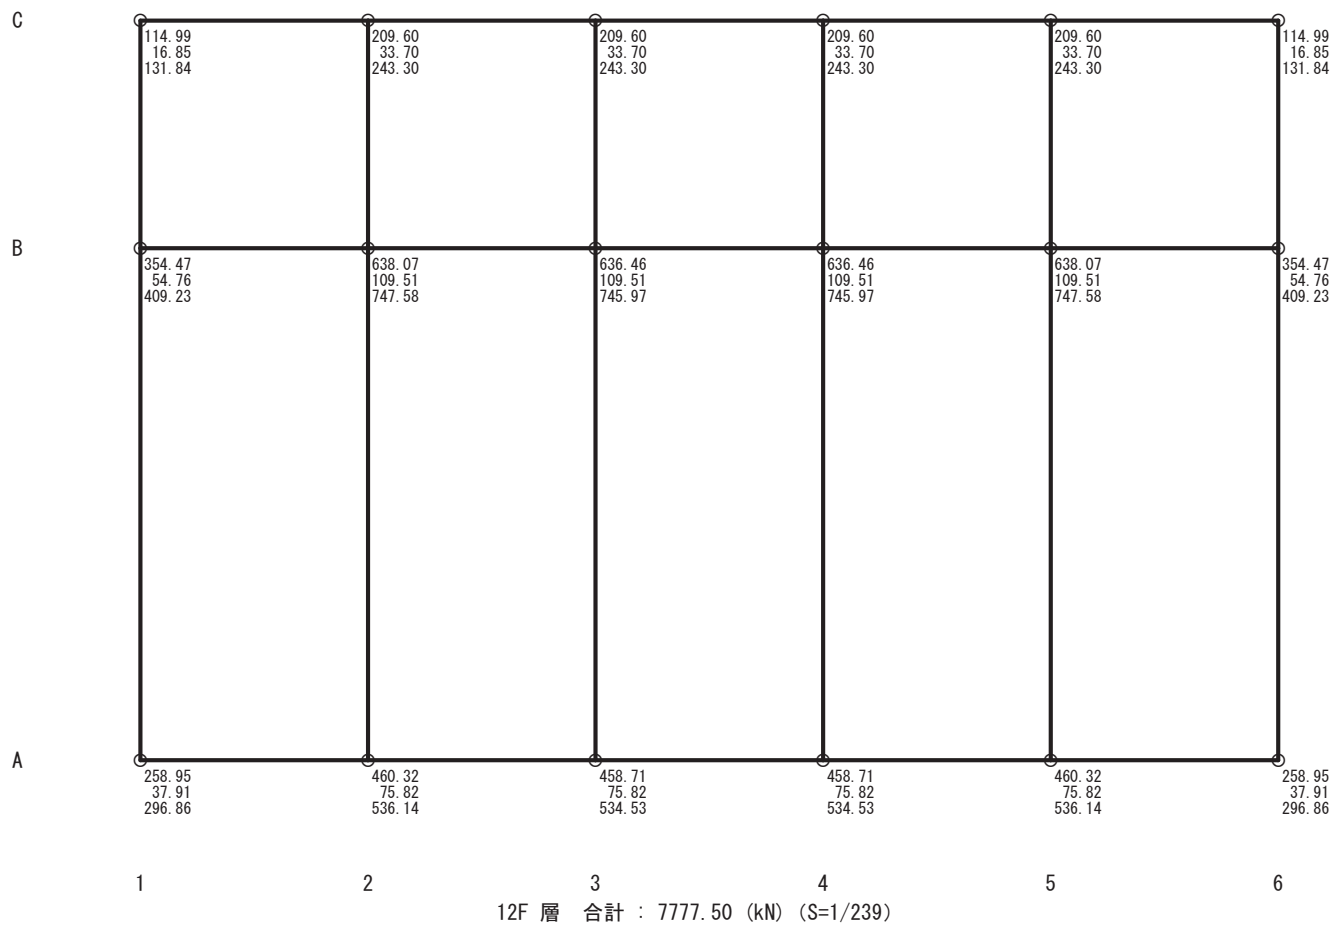


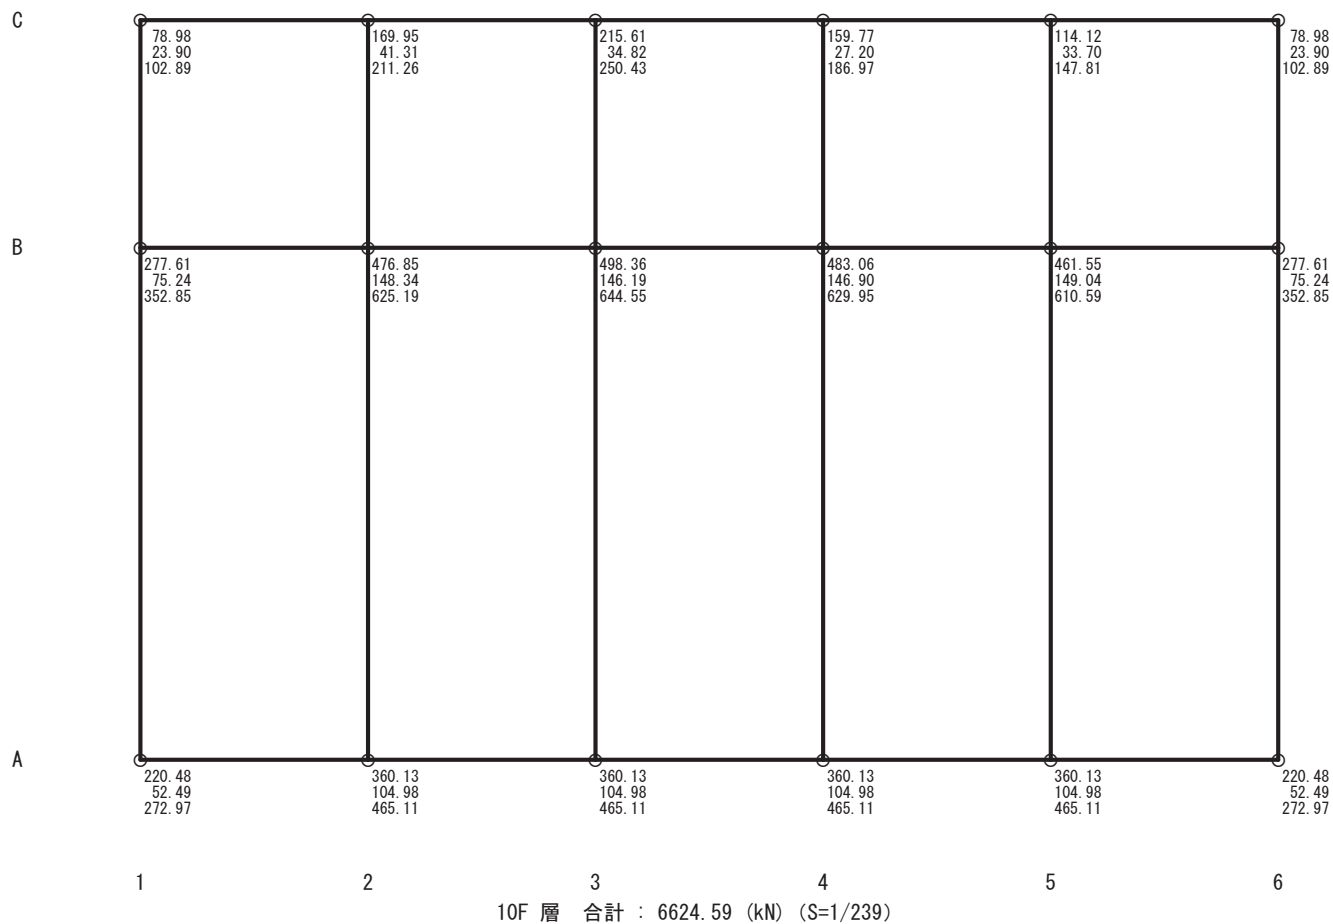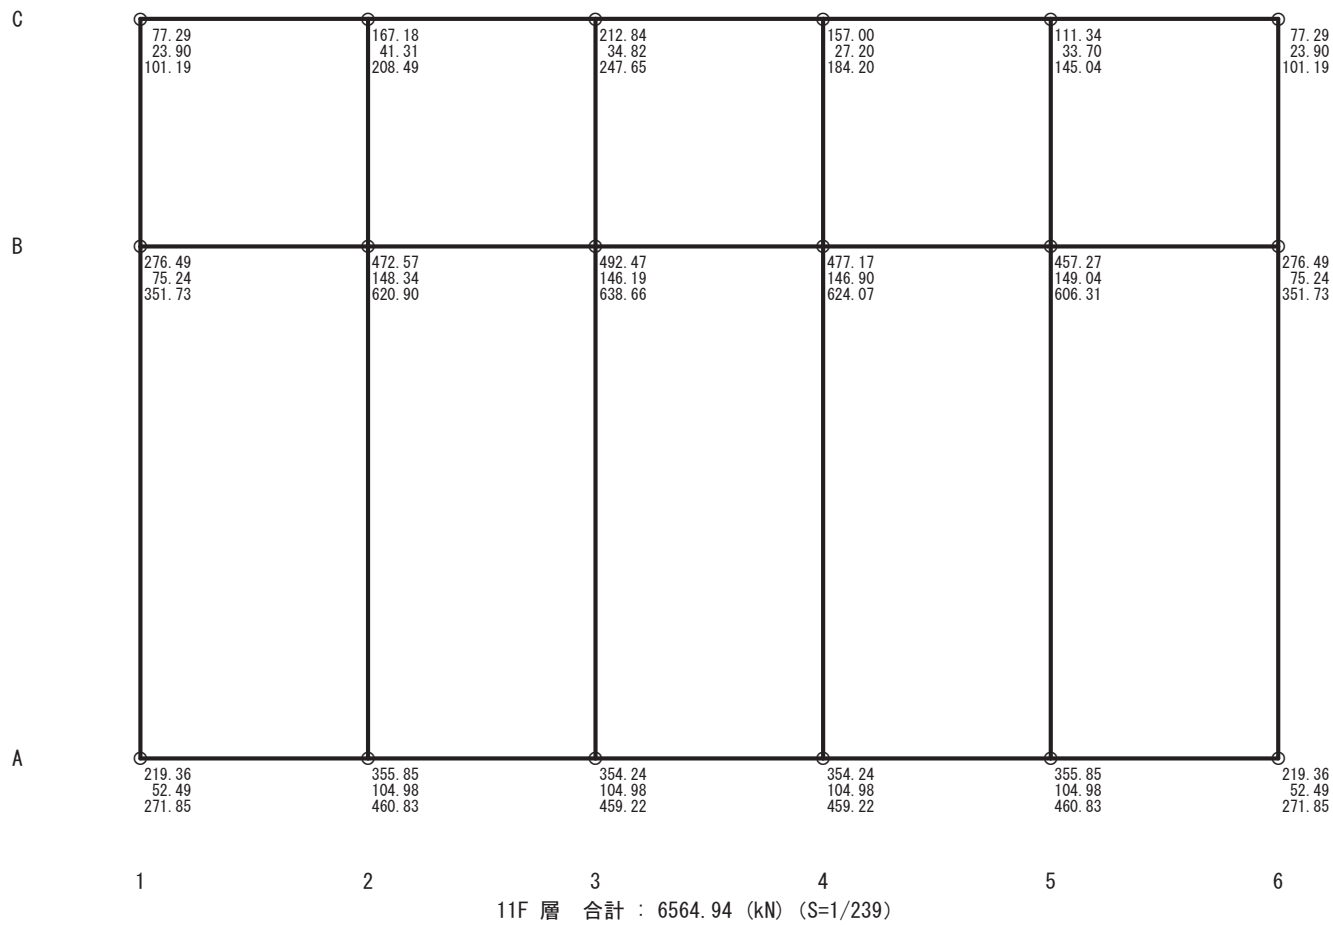


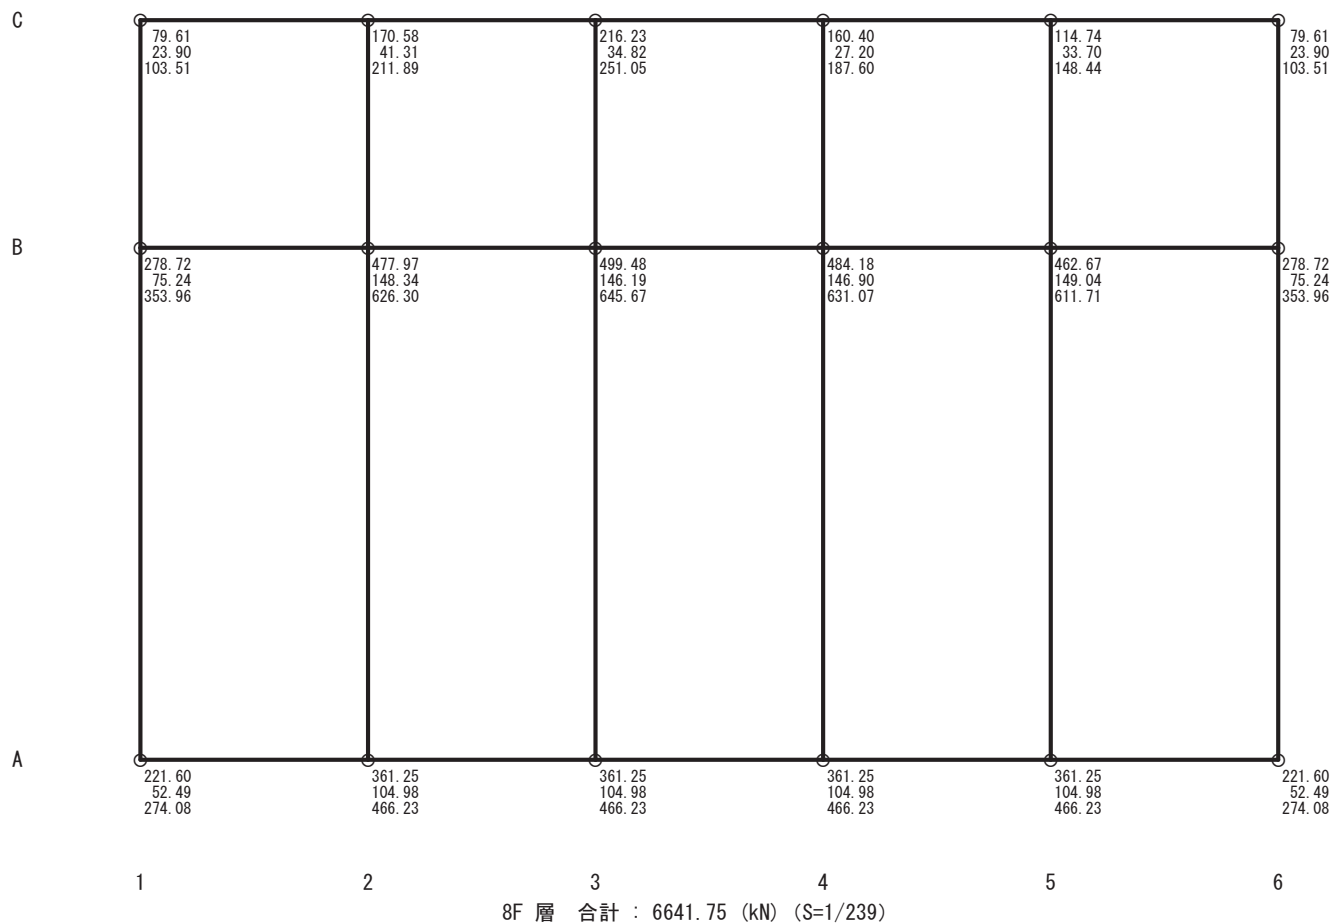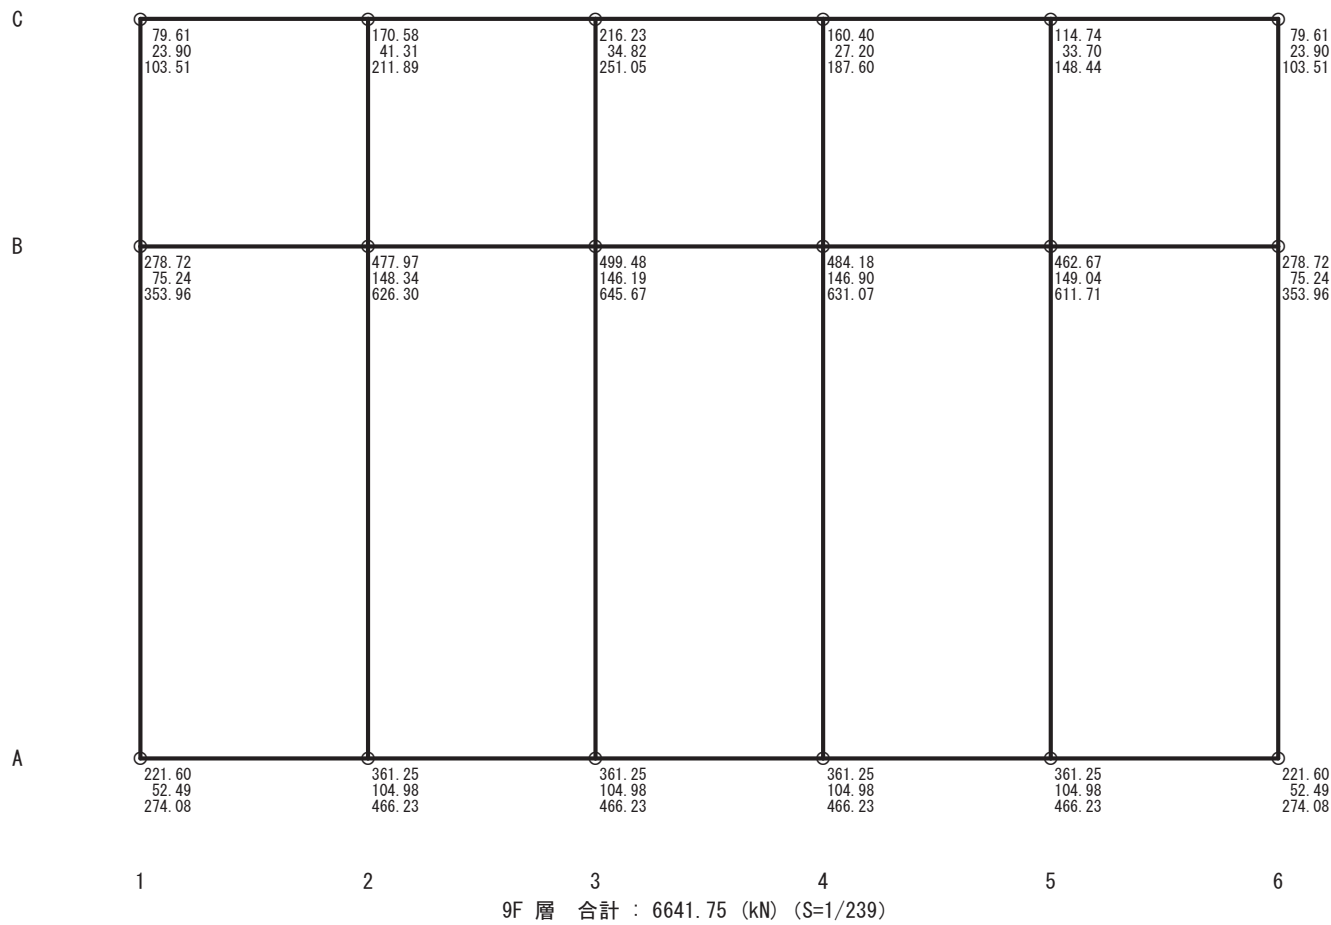

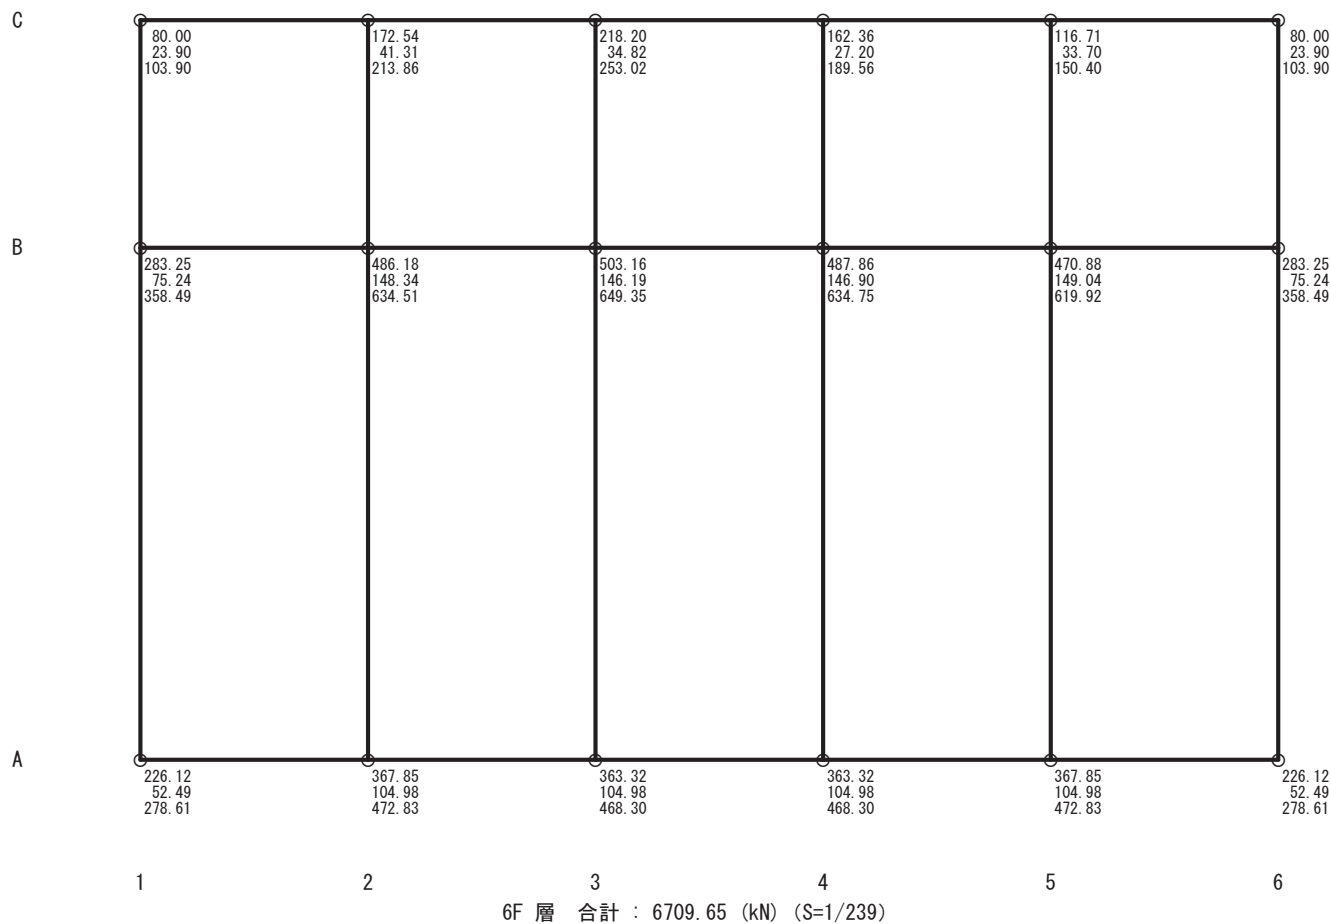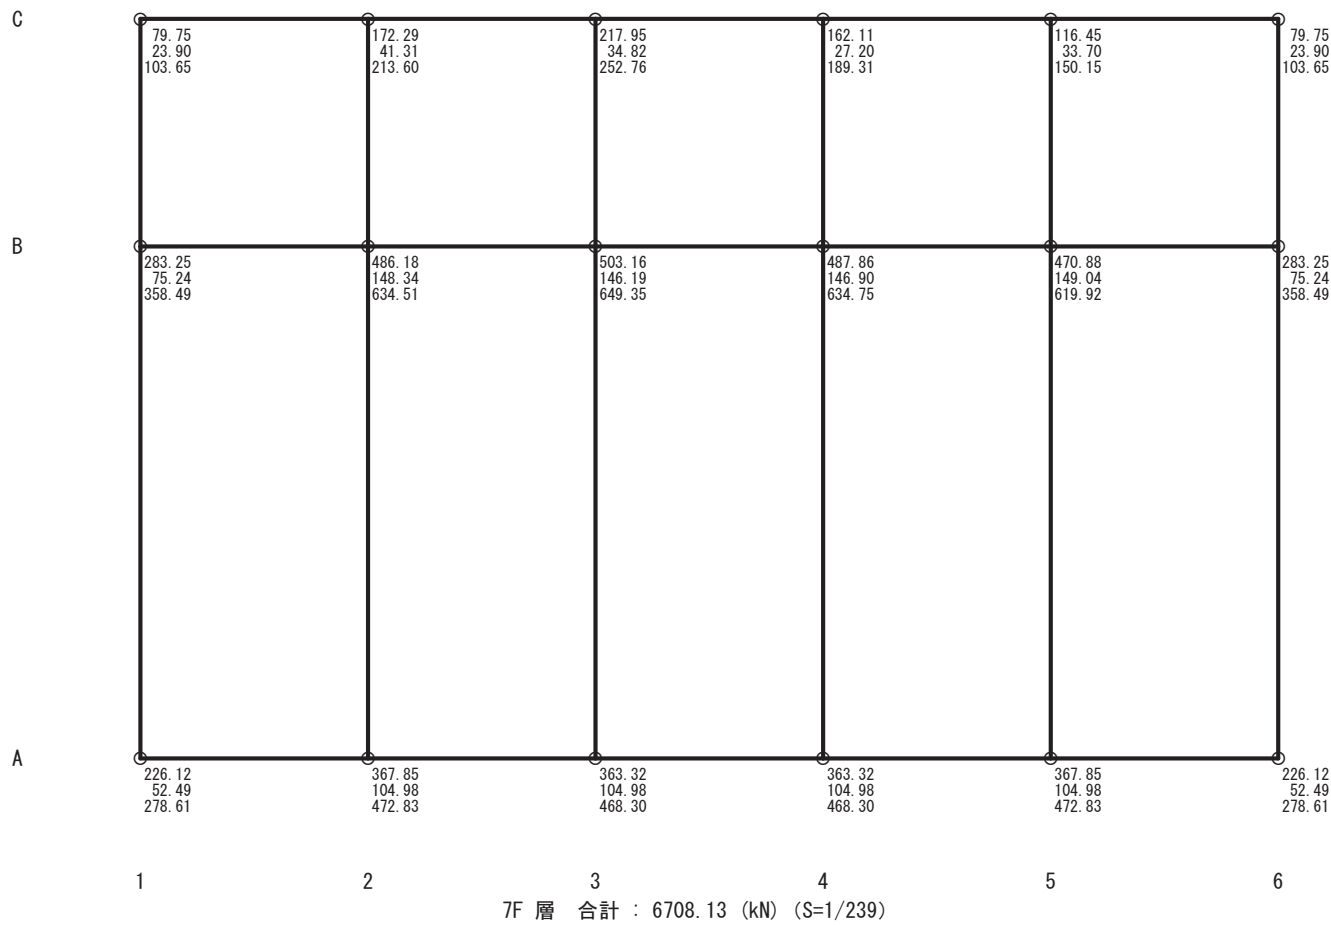


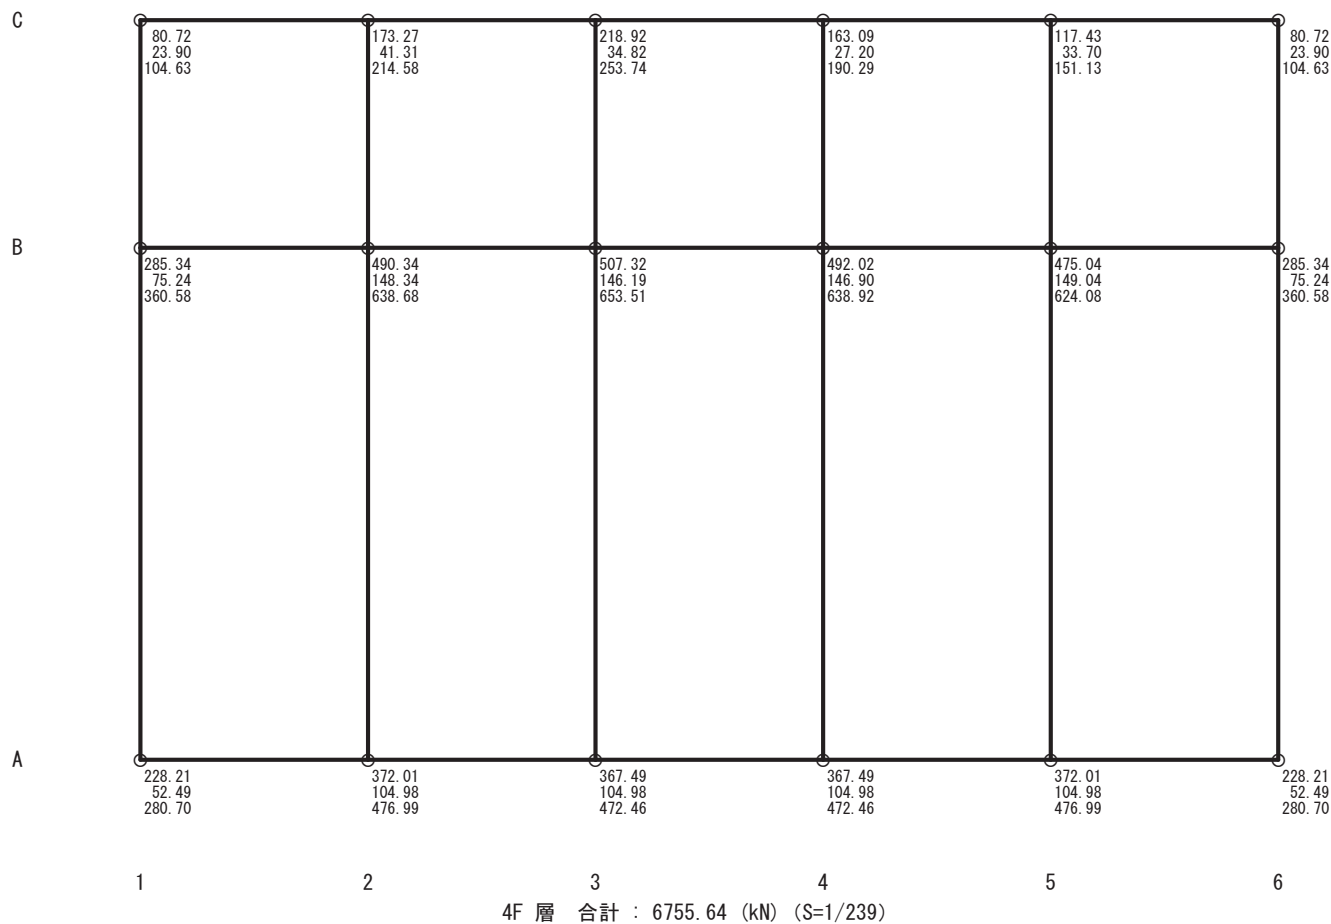
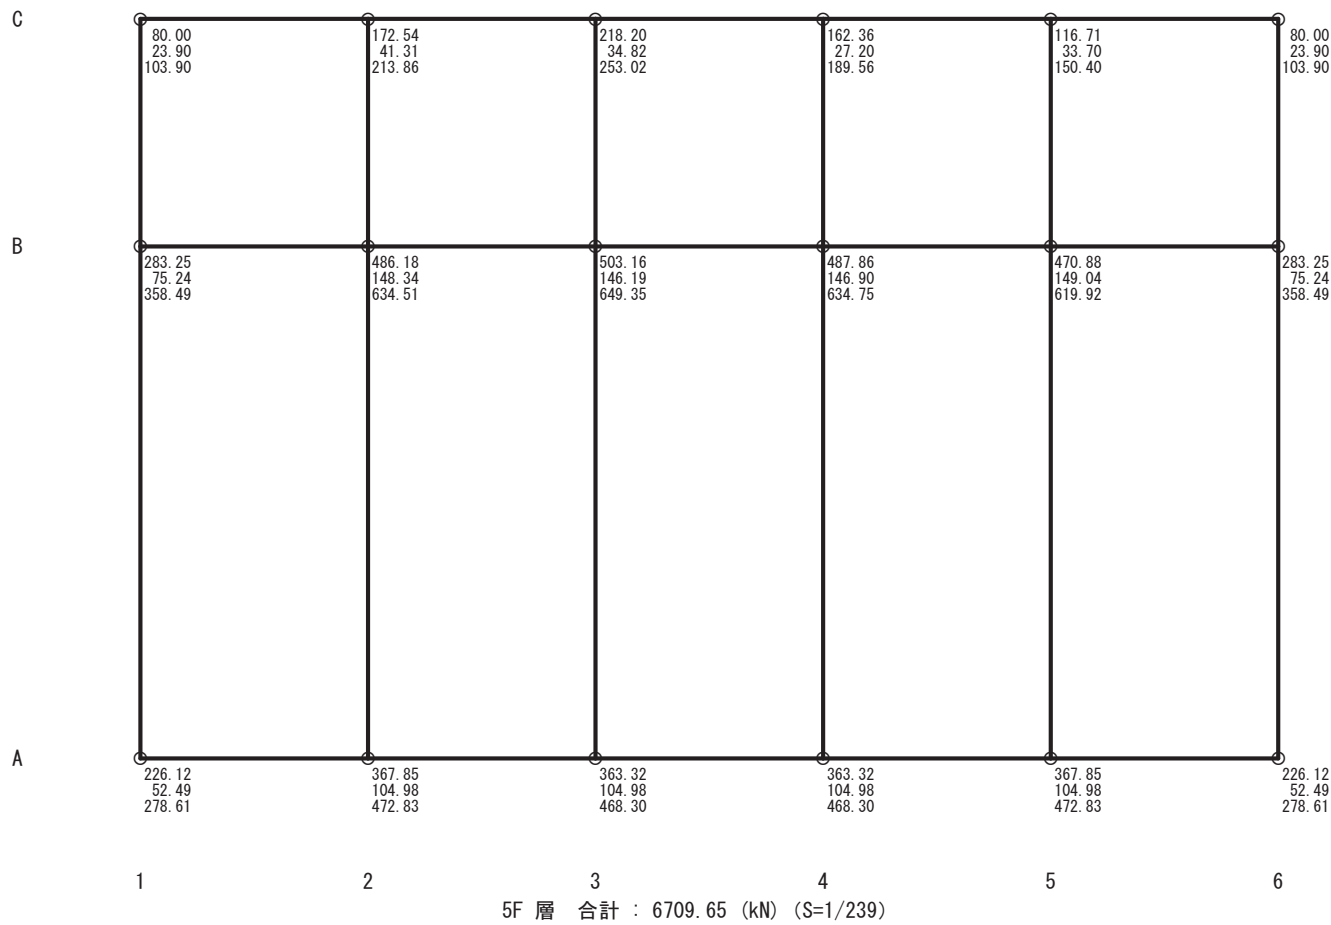


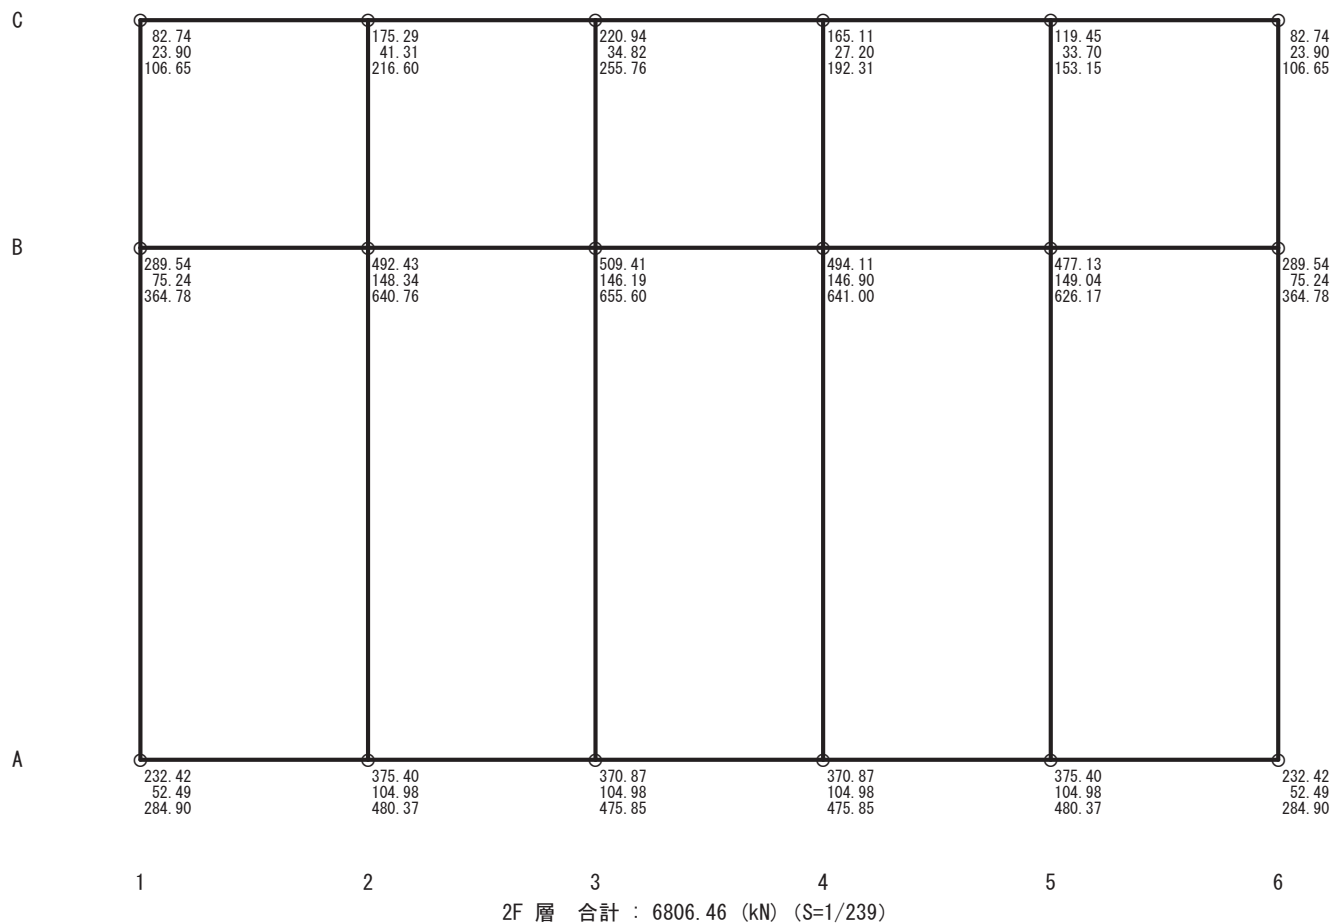
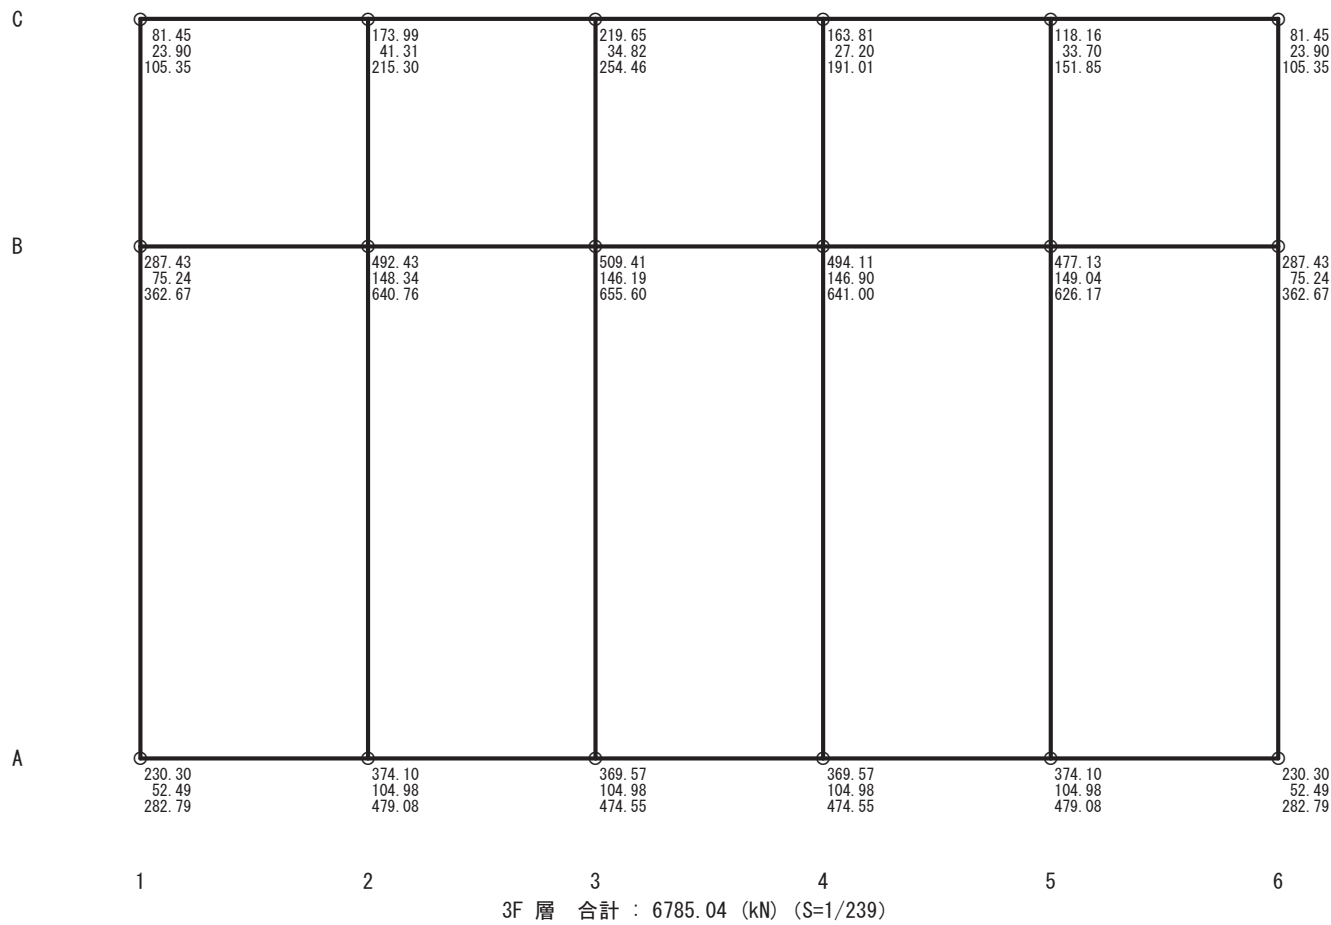



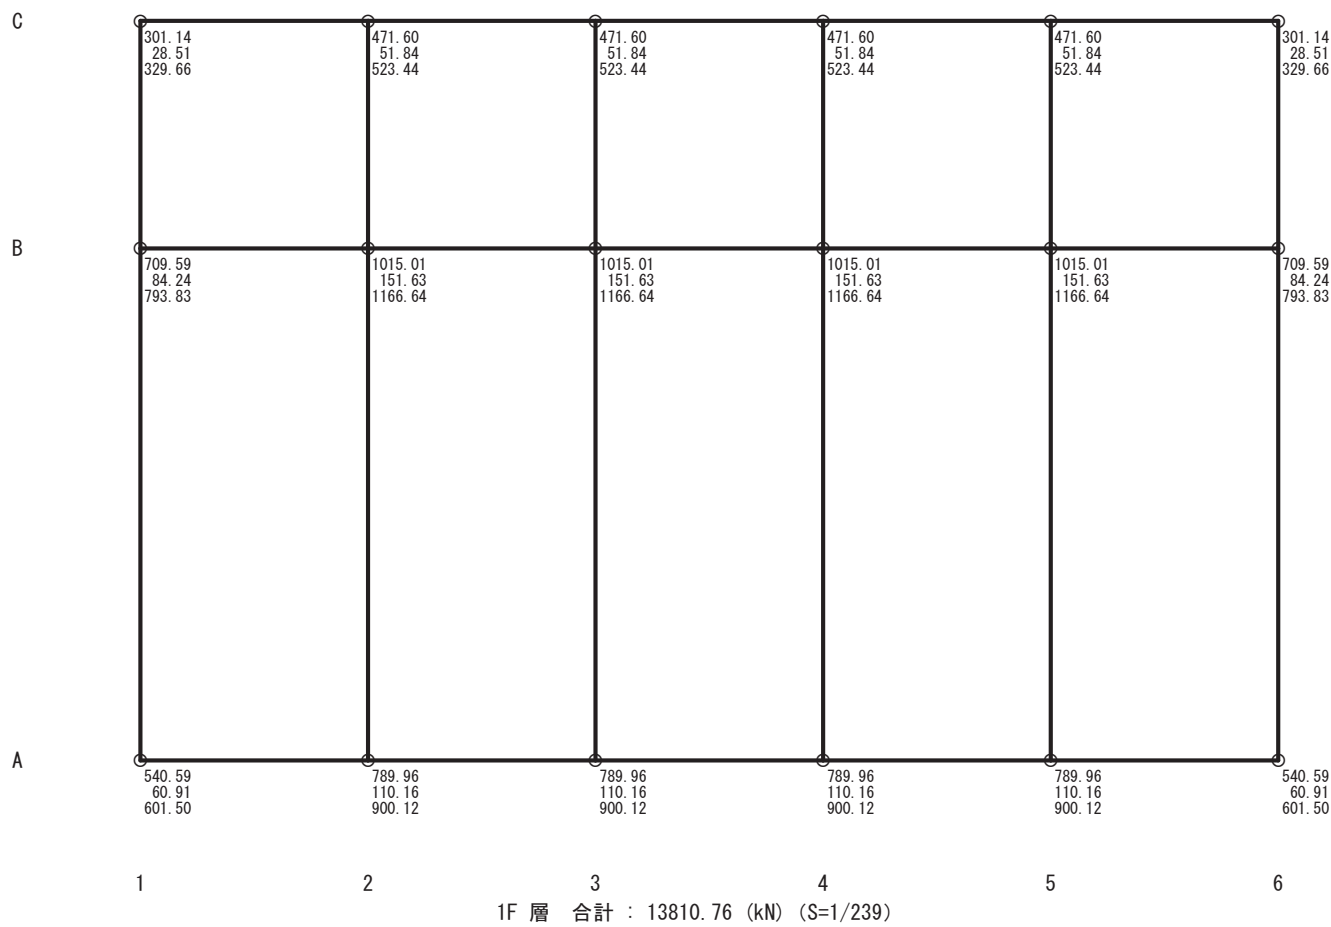




A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)


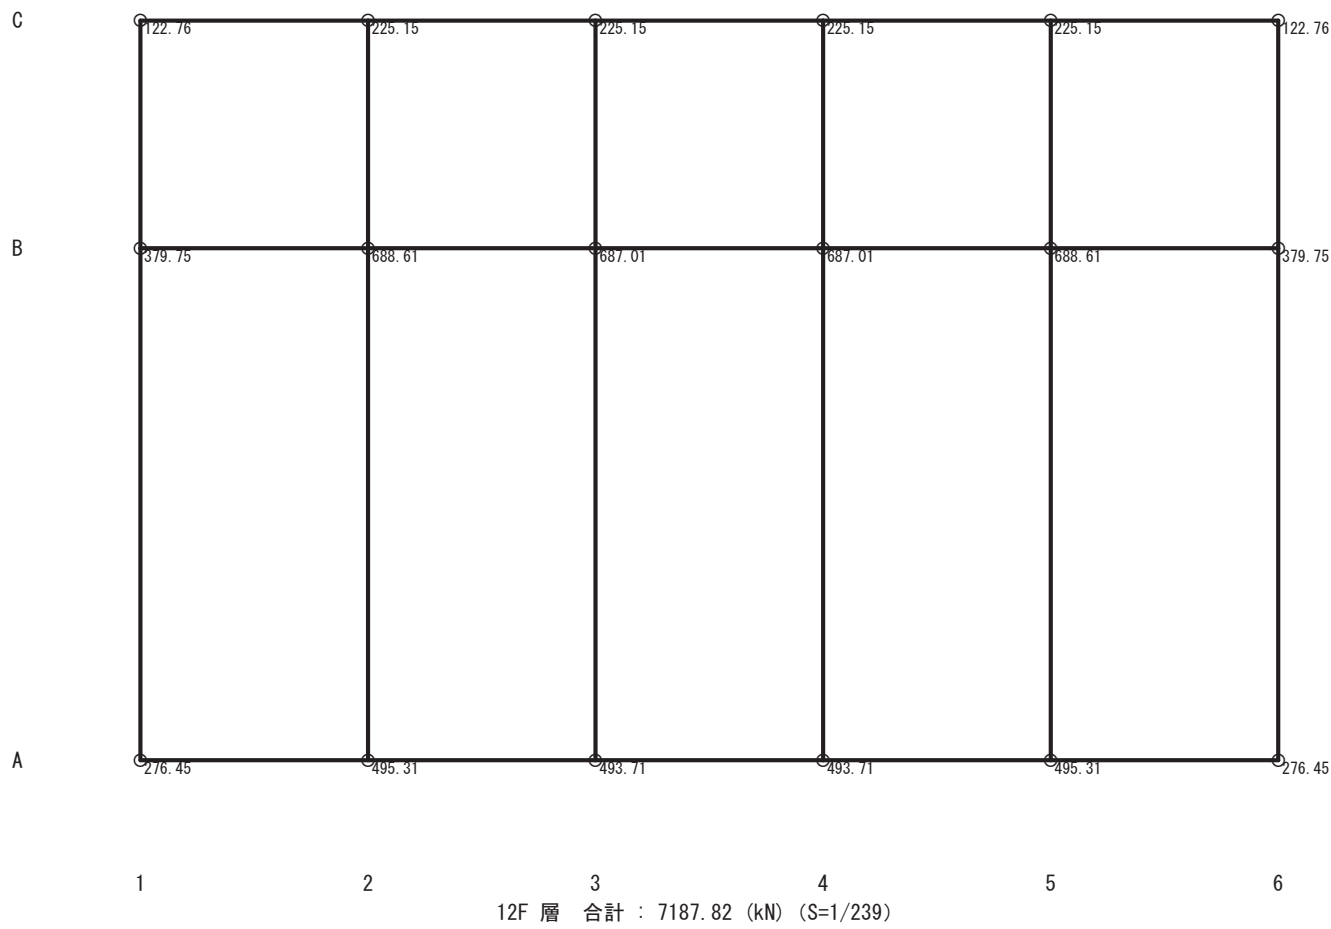


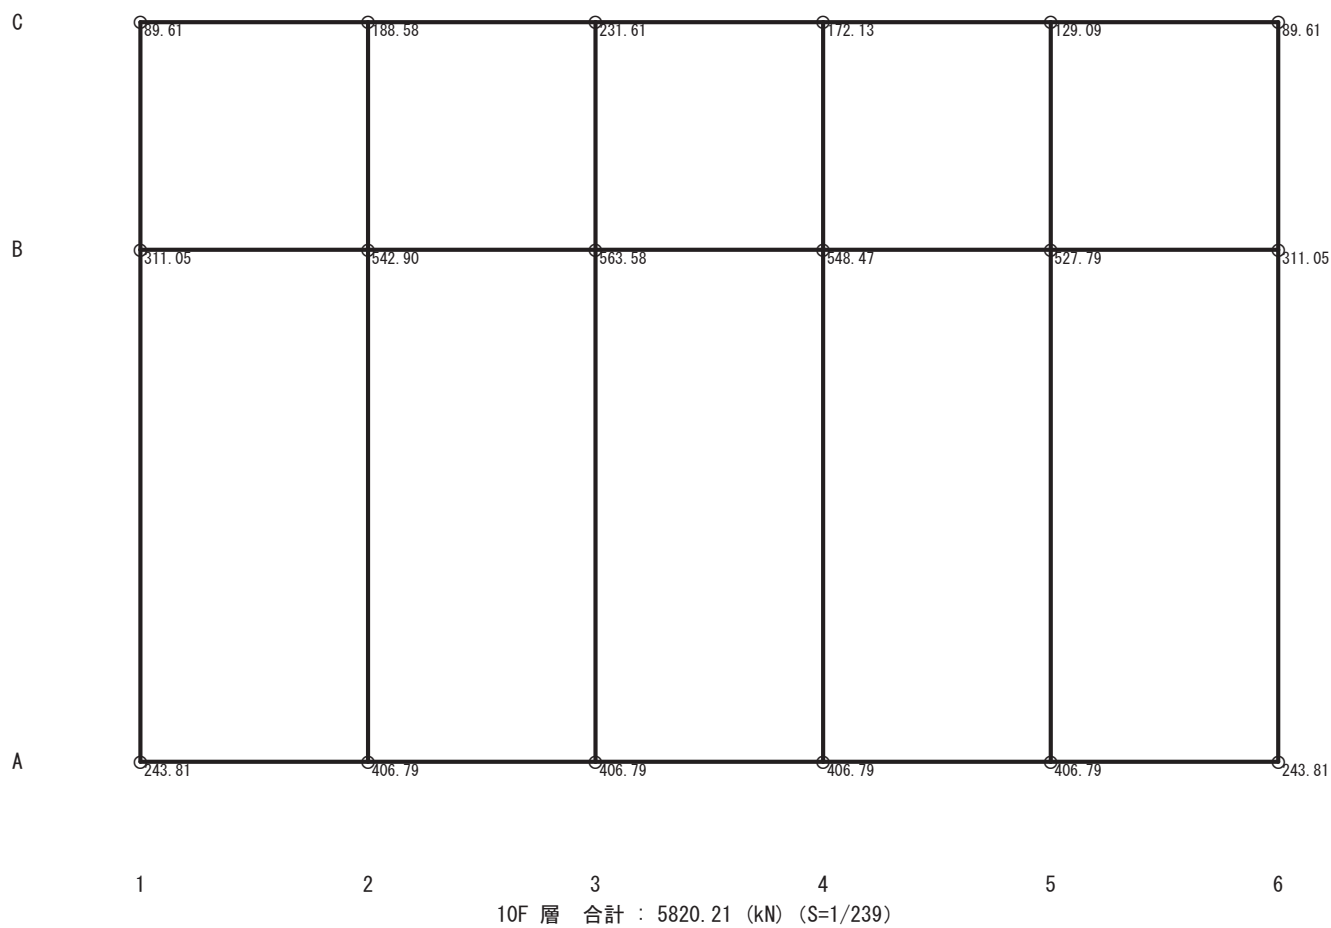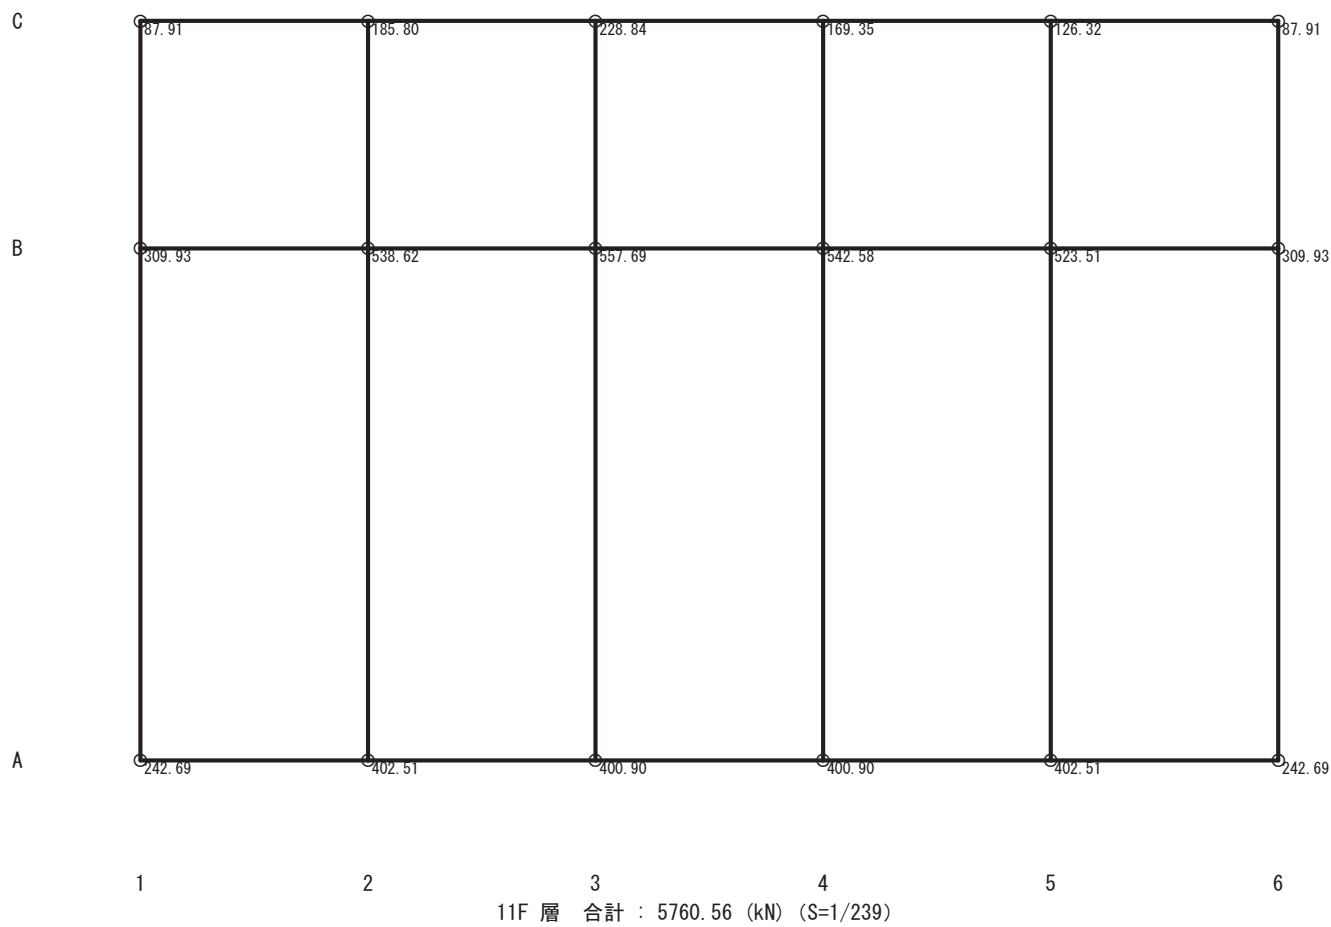


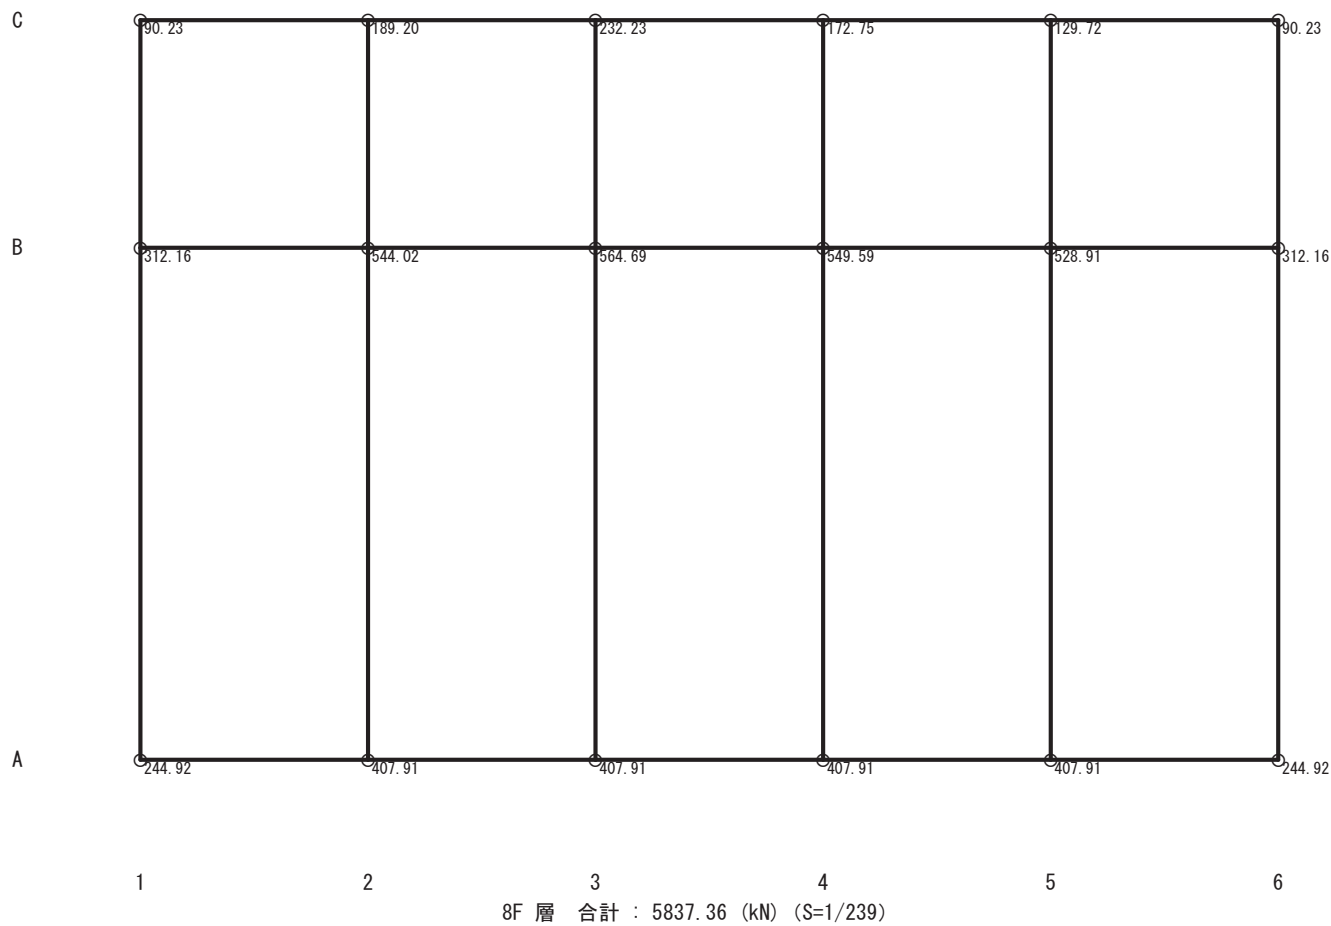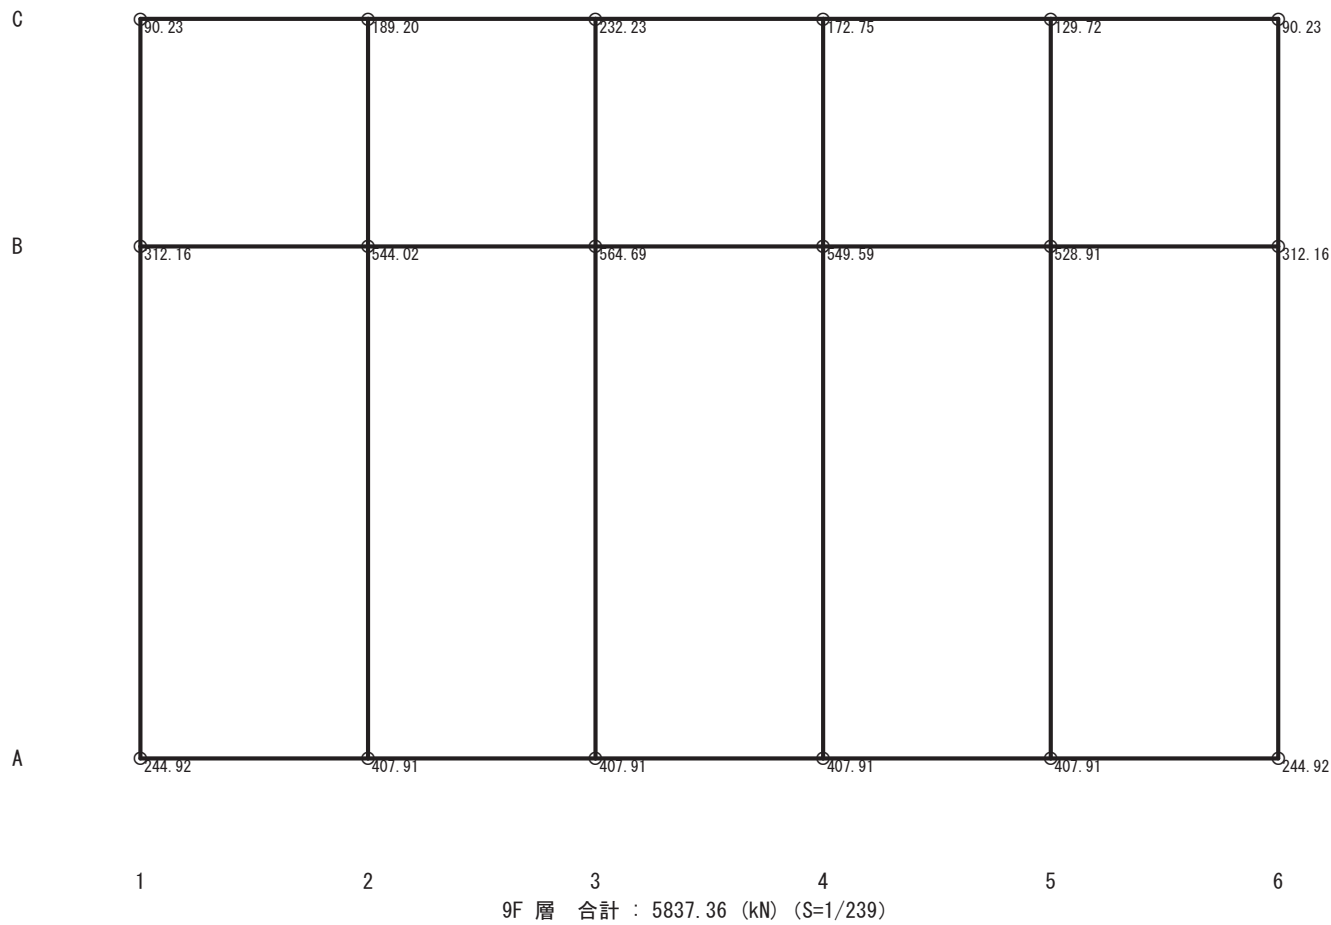

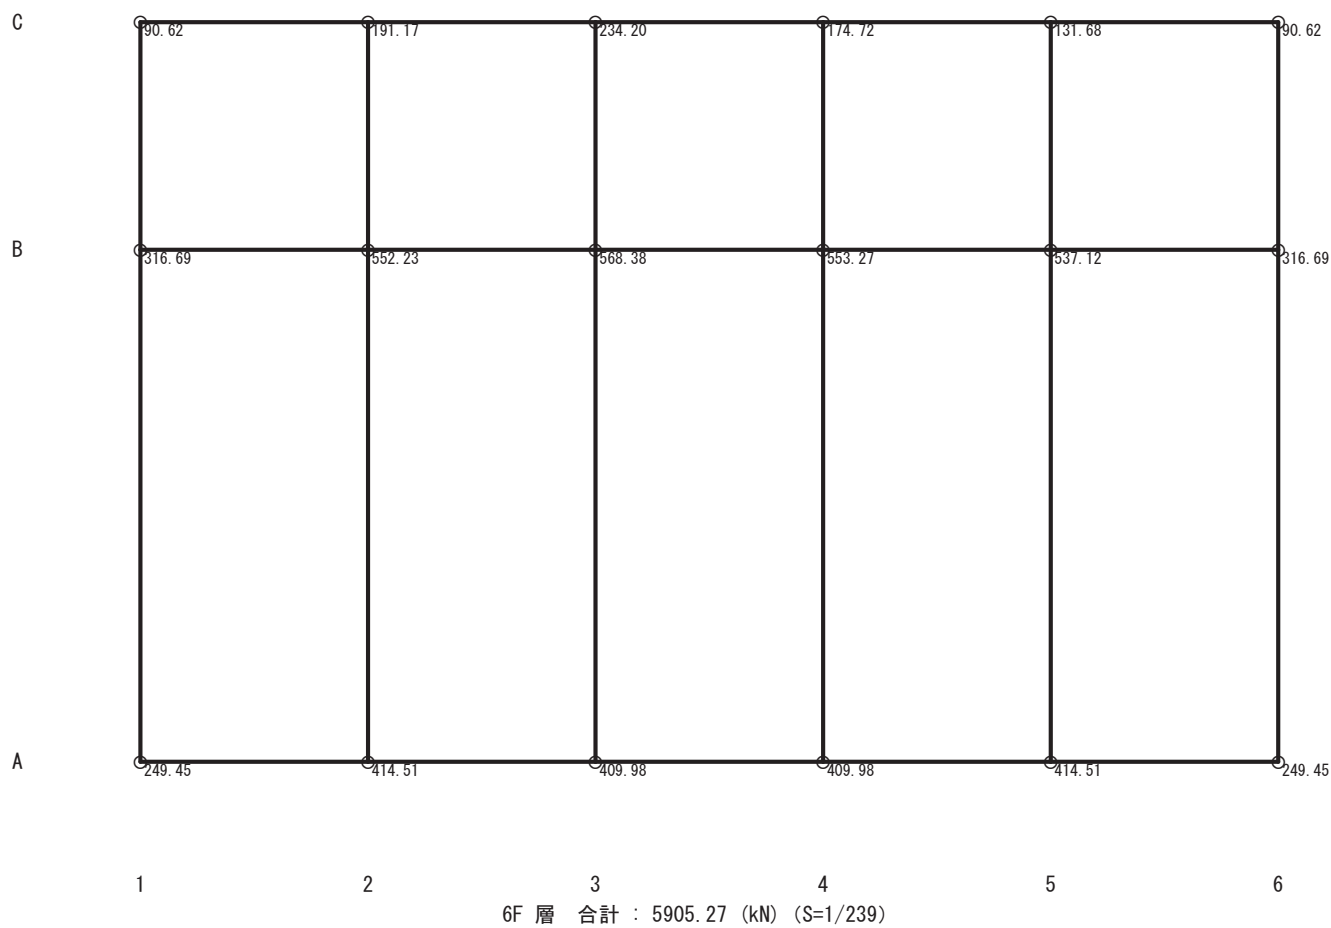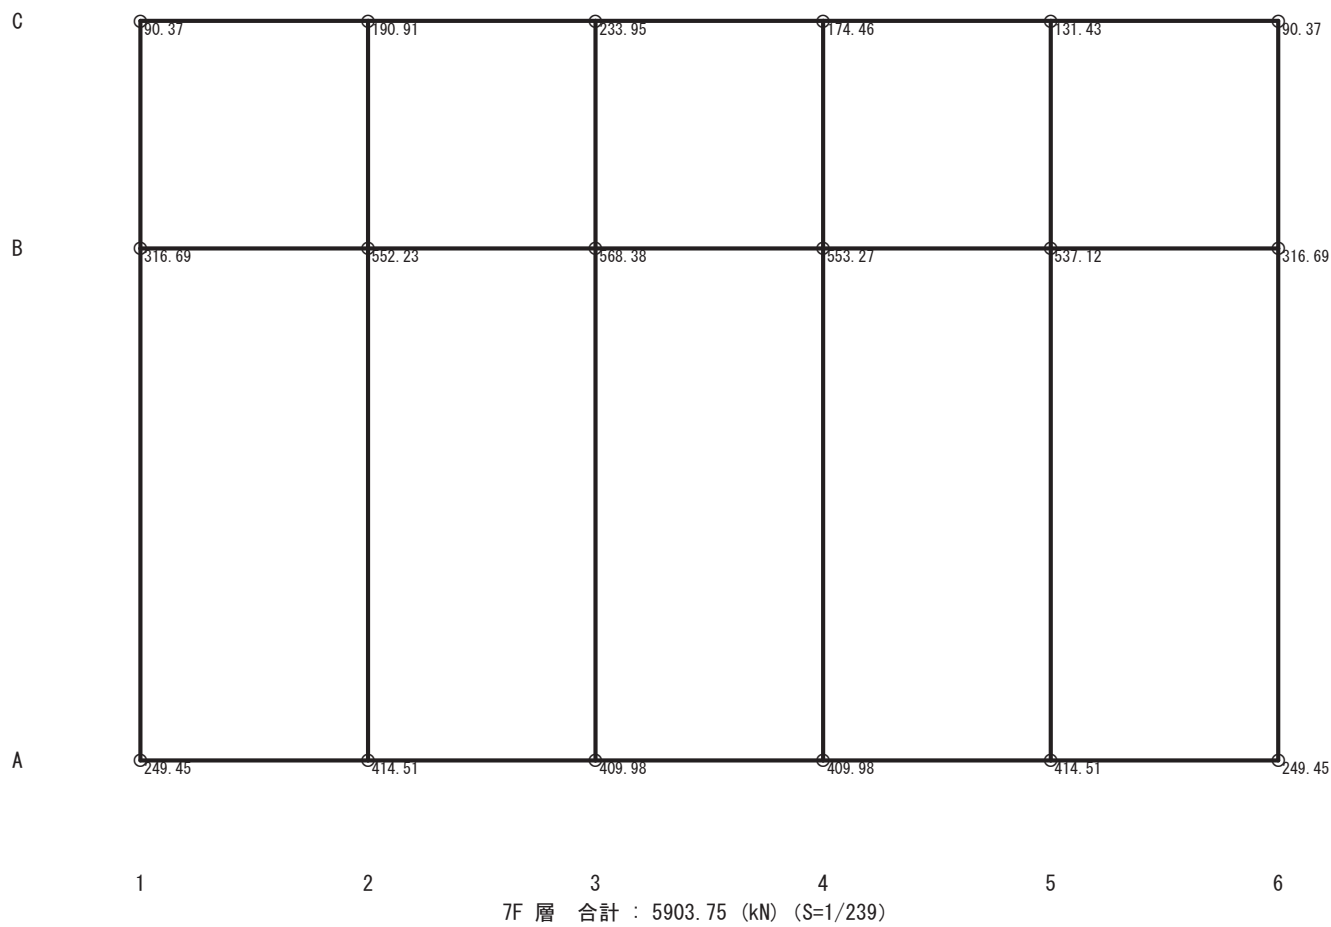

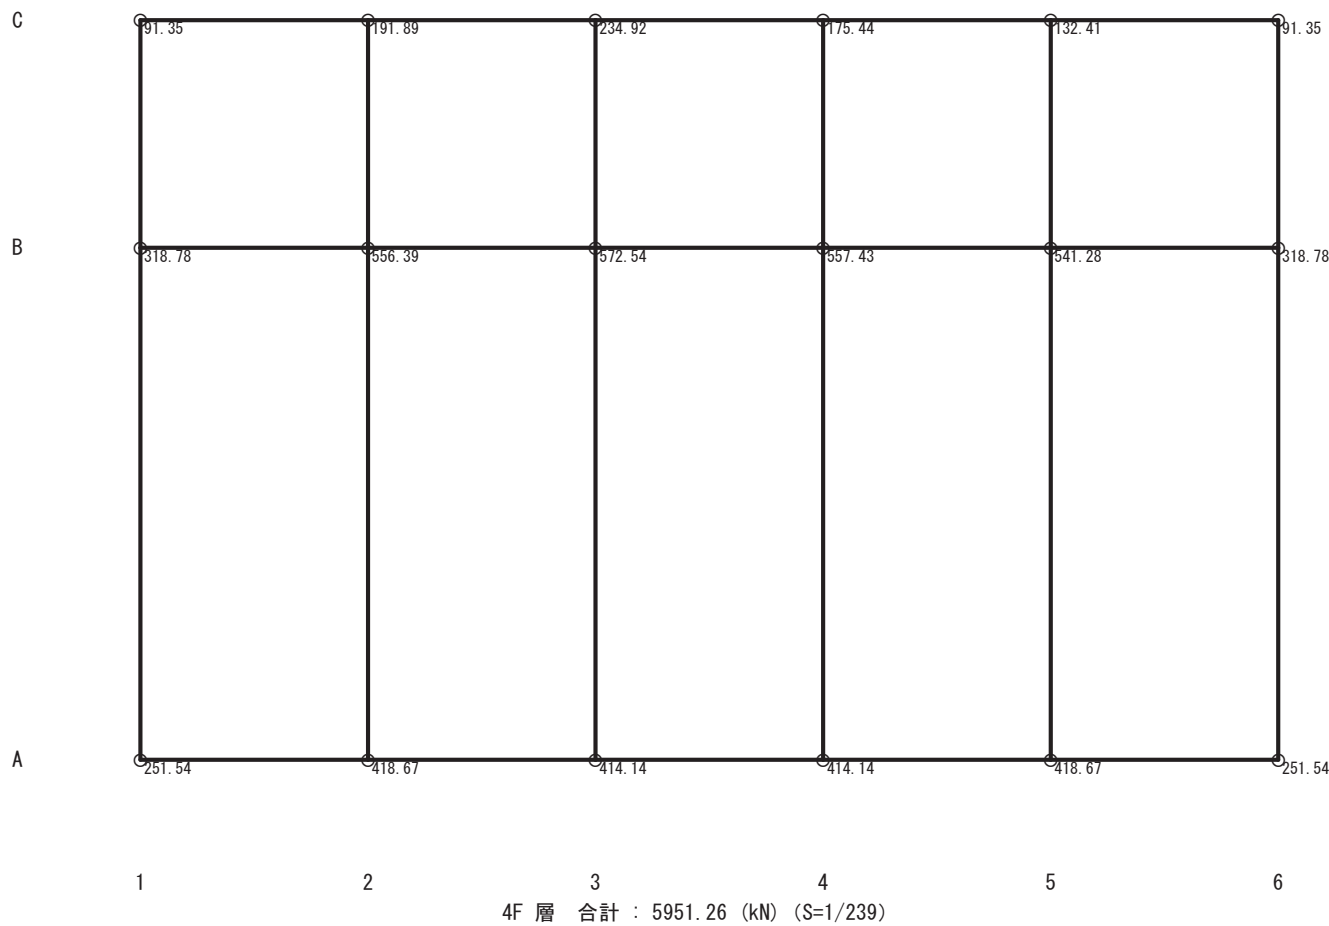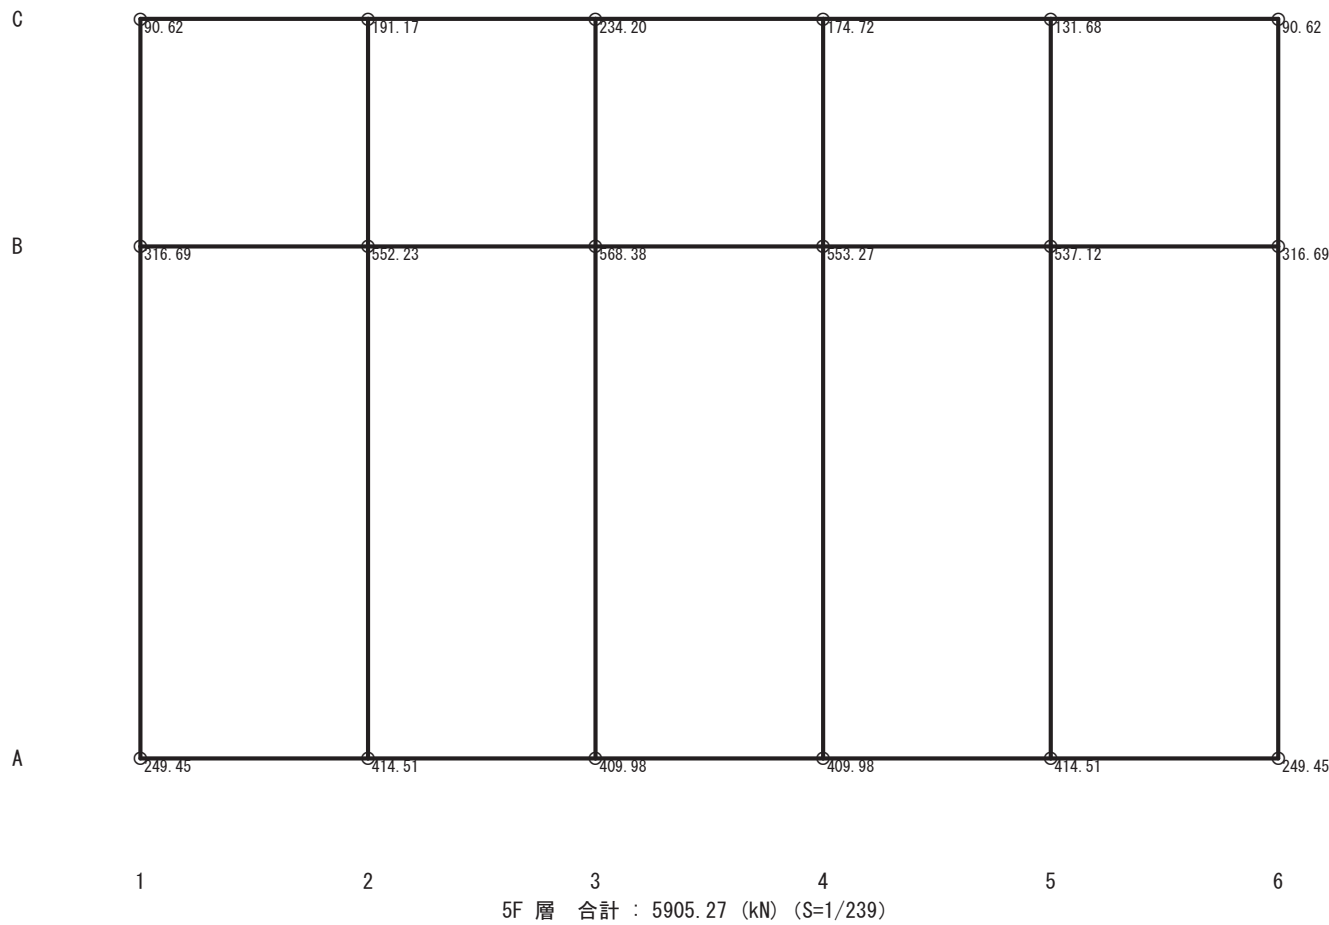

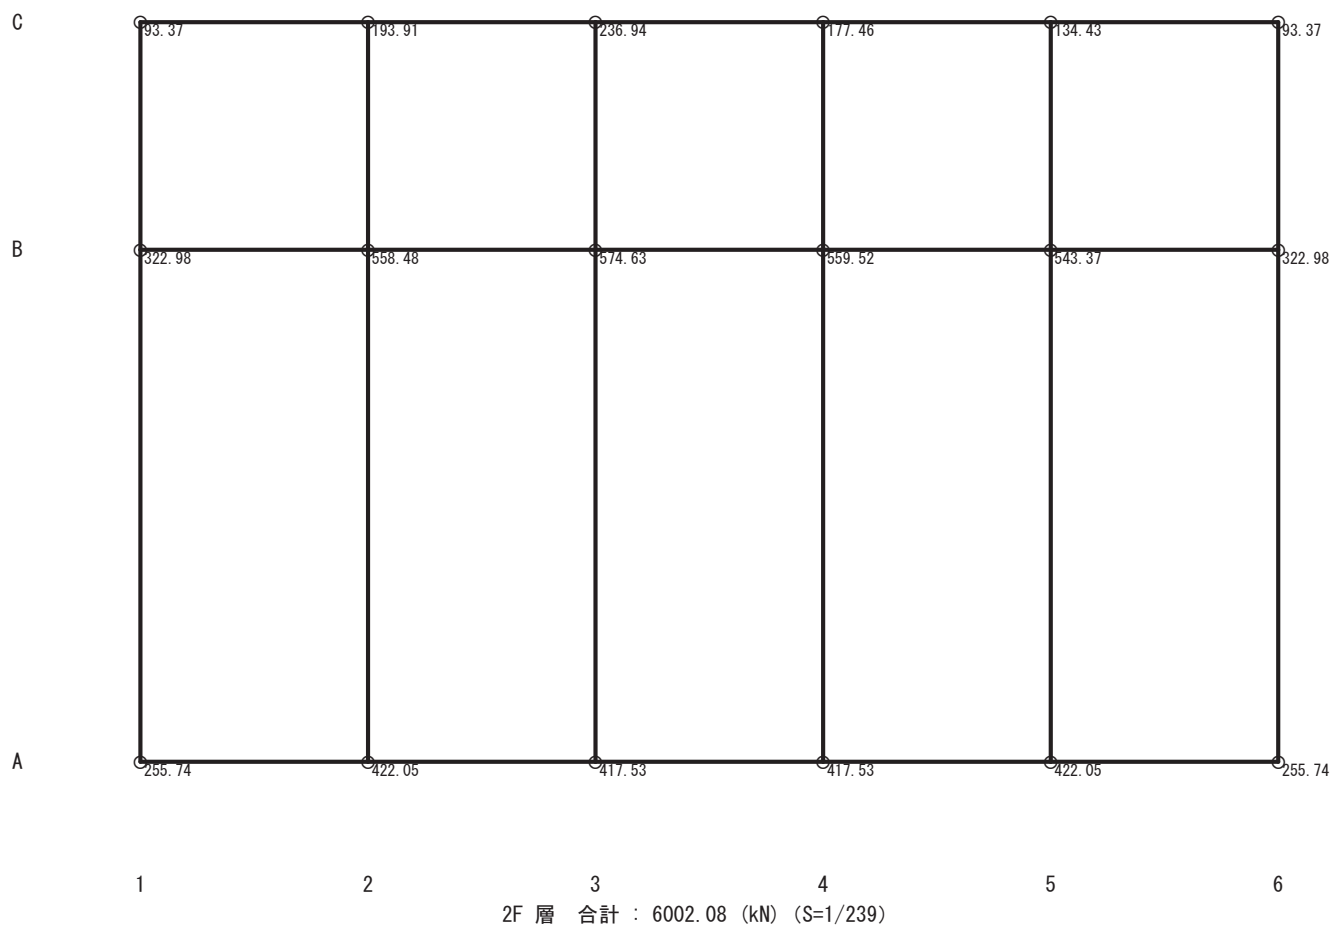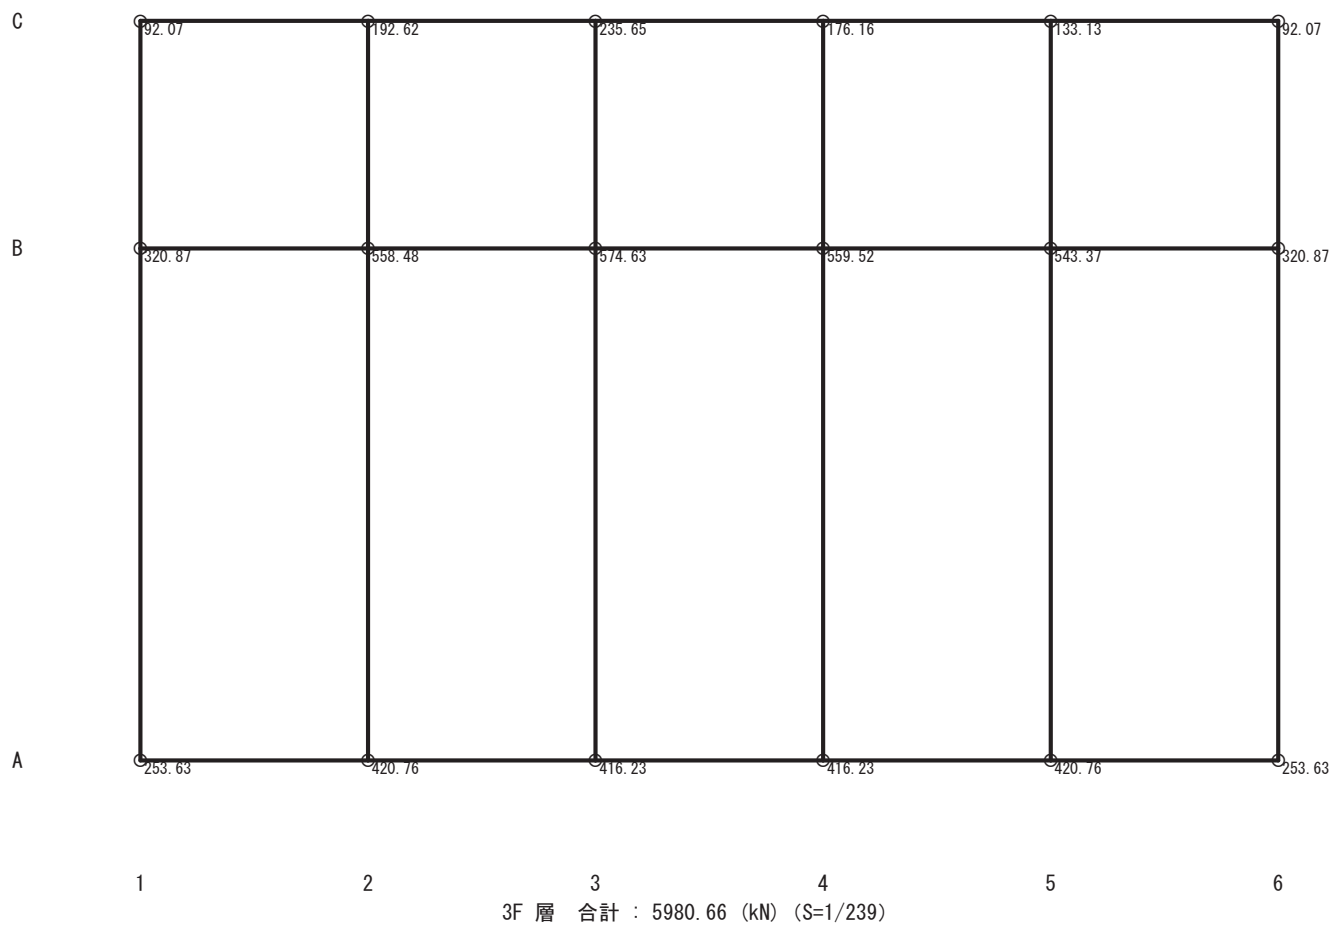

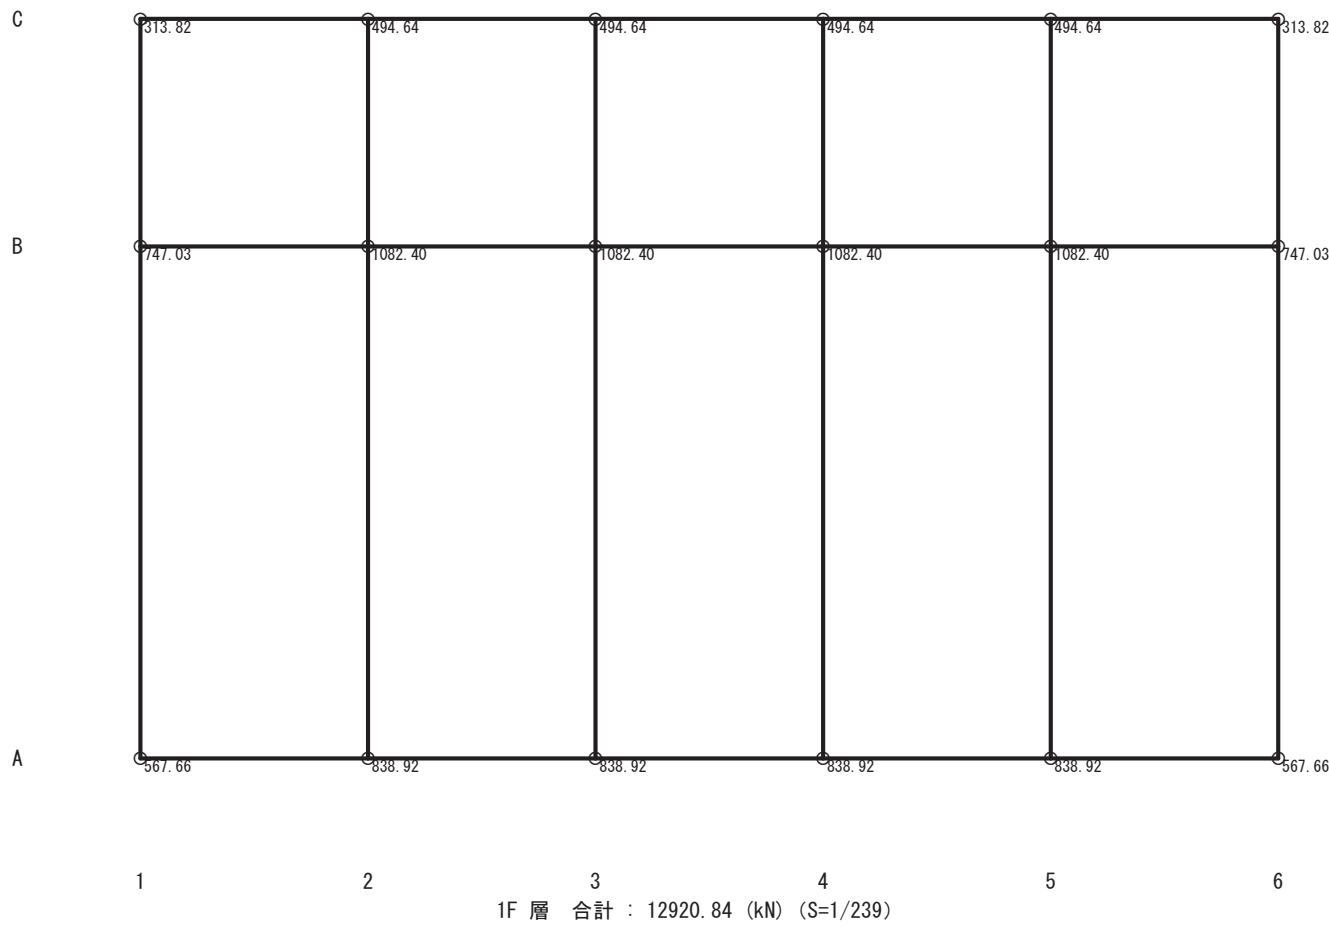

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による)・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)
 R_tの下限值 = 0.545
 R_t (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、R_t (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
11F	A	2530.9	7187.8	0.109	2.556	0.372		2672.4	0.0	2672.4
	B	3510.7								
	C	1146.1								
	sum	7187.8								
	W _i /A	8.53								
10F	A	2092.2	12948.4	0.196	2.098	0.305		3951.8	0.0	3951.8
	B	2782.2								
	C	886.1								
	sum	5760.6								
	W _i /A	6.84								
9F	A	2114.8	18768.6	0.284	1.848	0.269		5044.0	0.0	5044.0
	B	2804.8								
	C	900.6								
	sum	5820.2								
	W _i /A	6.91								
8F	A	2121.5	24605.9	0.372	1.674	0.244		5991.9	0.0	5991.9
	B	2811.5								
	C	904.4								
	sum	5837.4								
	W _i /A	6.93								
7F	A	2121.5	30443.3	0.461	1.539	0.224		6815.2	0.0	6815.2
	B	2811.5								
	C	904.4								
	sum	5837.4								
	W _i /A	6.93								
6F	A	2147.9	36347.1	0.550	1.425	0.207		7533.8	0.0	7533.8
	B	2844.4								
	C	911.5								
	sum	5903.7								
	W _i /A	7.01								
5F	A	2147.9	42252.3	0.639	1.325	0.193		8145.7	0.0	8145.7
	B	2844.4								
	C	913.0								
	sum	5905.3								
	W _i /A	7.01								
4F	A	2147.9	48157.6	0.729	1.236	0.180		8655.8	0.0	8655.8
	B	2844.4								
	C	913.0								
	sum	5905.3								
	W _i /A	7.01								
3F	A	2168.7	54108.9	0.819	1.152	0.168		9070.5	0.0	9070.5
	B	2865.2								
	C	917.4								
	sum	5951.3								
	W _i /A	7.06								
2F	A	2181.2	60089.5	0.909	1.074	0.156		9389.6	0.0	9389.6
	B	2877.7								
	C	921.7								
	sum	5980.7								
	W _i /A	7.10								
1F	A	2190.6	66091.6	1.000	1.000	0.145		9613.3	0.0	9613.3
	B	2882.0								
	C	929.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	sum	6002.1	66091.6	1.000	1.000	0.145		9613.3	0.0	9613.3
	Wi/A	7.12								
基礎	A	4491.0	79012.4		K=0.1000 (H=0.00)		1292.084	10905.4	0.0	10905.4
	B	5823.7								
	C	2606.2								
	sum	12920.8								
	Wi/A	15.34								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.545
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2530.9	7187.8	0.109	2.556	0.372		2672.4	0.0	2672.4
	B	3510.7								
	C	1146.1								
	sum	7187.8								
	Wi/A	8.53								
10F	A	2092.2	12948.4	0.196	2.098	0.305		3951.8	0.0	3951.8
	B	2782.2								
	C	886.1								
	sum	5760.6								
	Wi/A	6.84								
9F	A	2114.8	18768.6	0.284	1.848	0.269		5044.0	0.0	5044.0
	B	2804.8								
	C	900.6								
	sum	5820.2								
	Wi/A	6.91								
8F	A	2121.5	24605.9	0.372	1.674	0.244		5991.9	0.0	5991.9
	B	2811.5								
	C	904.4								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
7F	A	2121.5	30443.3	0.461	1.539	0.224		6815.2	0.0	6815.2
	B	2811.5								
	C	904.4								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
6F	A	2147.9	36347.1	0.550	1.425	0.207		7533.8	0.0	7533.8
	B	2844.4								
	C	911.5								
	sum	5903.7								
	Wi/A	7.01								
5F	A	2147.9	42252.3	0.639	1.325	0.193		8145.7	0.0	8145.7
	B	2844.4								
	C	913.0								
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
4F	A	2147.9	48157.6	0.729	1.236	0.180		8655.8	0.0	8655.8
	B	2844.4								
	C	913.0								
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
3F	A	2168.7	54108.9	0.819	1.152	0.168		9070.5	0.0	9070.5
	B	2865.2								
	C	917.4								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	sum	5951.3	54108.9	0.819	1.152	0.168		9070.5	0.0	9070.5
	Wi/A	7.06								
2F	A	2181.2	60089.5	0.909	1.074	0.156		9389.6	0.0	9389.6
	B	2877.7								
	C	921.7								
	sum	5980.7								
	Wi/A	7.10								
1F	A	2190.6	66091.6	1.000	1.000	0.145		9613.3	0.0	9613.3
	B	2882.0								
	C	929.5								
	sum	6002.1								
	Wi/A	7.12								
基礎	A	4491.0	79012.4		K=0.1000 (H=0.00)		1292.084	10905.4	0.0	10905.4
	B	5823.7								
	C	2606.2								
	sum	12920.8								
	Wi/A	15.34								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.545
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	779.0	7187.8	0.109	2.556	0.372		2672.4	0.0	2672.4
	2	1409.1								
	3	1405.9								
	4	1405.9								
	5	1409.1								
	6	779.0								
	sum	7187.8								
	Wi/A	8.53								
10F	1	640.5	12948.4	0.196	2.098	0.305		3951.8	0.0	3951.8
	2	1126.9								
	3	1187.4								
	4	1112.8								
	5	1052.3								
	6	640.5								
	sum	5760.6								
	Wi/A	6.84								
9F	1	644.5	18768.6	0.284	1.848	0.269		5044.0	0.0	5044.0
	2	1138.3								
	3	1202.0								
	4	1127.4								
	5	1063.7								
	6	644.5								
	sum	5820.2								
	Wi/A	6.91								
8F	1	647.3	24605.9	0.372	1.674	0.244		5991.9	0.0	5991.9
	2	1141.1								
	3	1204.8								
	4	1130.2								
	5	1066.5								
	6	647.3								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
7F	1	647.3	30443.3	0.461	1.539	0.224		6815.2	0.0	6815.2

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	2	1141.1	30443.3	0.461	1.539	0.224		6815.2	0.0	6815.2
	3	1204.8								
	4	1130.2								
	5	1066.5								
	6	647.3								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
6F	1	656.5	36347.1	0.550	1.425	0.207		7533.8	0.0	7533.8
	2	1157.6								
	3	1212.3								
	4	1137.7								
	5	1083.1								
	6	656.5								
	sum	5903.7								
	Wi/A	7.01								
5F	1	656.8	42252.3	0.639	1.325	0.193		8145.7	0.0	8145.7
	2	1157.9								
	3	1212.6								
	4	1138.0								
	5	1083.3								
	6	656.8								
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
4F	1	656.8	48157.6	0.729	1.236	0.180		8655.8	0.0	8655.8
	2	1157.9								
	3	1212.6								
	4	1138.0								
	5	1083.3								
	6	656.8								
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
3F	1	661.7	54108.9	0.819	1.152	0.168		9070.5	0.0	9070.5
	2	1166.9								
	3	1221.6								
	4	1147.0								
	5	1092.4								
	6	661.7								
	sum	5951.3								
	Wi/A	7.06								
2F	1	666.6	60089.5	0.909	1.074	0.156		9389.6	0.0	9389.6
	2	1171.8								
	3	1226.5								
	4	1151.9								
	5	1097.3								
	6	666.6								
	sum	5980.7								
	Wi/A	7.10								
1F	1	672.1	66091.6	1.000	1.000	0.145		9613.3	0.0	9613.3
	2	1174.4								
	3	1229.1								
	4	1154.5								
	5	1099.8								
	6	672.1								
	sum	6002.1								
	Wi/A	7.12								
基礎	1	1628.5	79012.4		K=0.1000 (H=0.00)		1292.084	10905.4	0.0	10905.4
	2	2416.0								
	3	2416.0								
	4	2416.0								
	5	2416.0								
	6	1628.5								
	sum	12920.8								
	Wi/A	15.34								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.545

R_t (固有周期からの計算値) = 0.727 ($T = 1.320$)、 R_t (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	779.0	7187.8	0.109	2.556	0.372		2672.4	0.0	2672.4
	2	1409.1								
	3	1405.9								
	4	1405.9								
	5	1409.1								
	6	779.0								
	sum	7187.8								
	Wi/A	8.53								
10F	1	640.5	12948.4	0.196	2.098	0.305		3951.8	0.0	3951.8
	2	1126.9								
	3	1187.4								
	4	1112.8								
	5	1052.3								
	6	640.5								
	sum	5760.6								
	Wi/A	6.84								
9F	1	644.5	18768.6	0.284	1.848	0.269		5044.0	0.0	5044.0
	2	1138.3								
	3	1202.0								
	4	1127.4								
	5	1063.7								
	6	644.5								
	sum	5820.2								
	Wi/A	6.91								
8F	1	647.3	24605.9	0.372	1.674	0.244		5991.9	0.0	5991.9
	2	1141.1								
	3	1204.8								
	4	1130.2								
	5	1066.5								
	6	647.3								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
7F	1	647.3	30443.3	0.461	1.539	0.224		6815.2	0.0	6815.2
	2	1141.1								
	3	1204.8								
	4	1130.2								
	5	1066.5								
	6	647.3								
	sum	5837.4								
	Wi/A	6.93								
6F	1	656.5	36347.1	0.550	1.425	0.207		7533.8	0.0	7533.8
	2	1157.6								
	3	1212.3								
	4	1137.7								
	5	1083.1								
	6	656.5								
	sum	5903.7								
	Wi/A	7.01								
5F	1	656.8	42252.3	0.639	1.325	0.193		8145.7	0.0	8145.7
	2	1157.9								
	3	1212.6								
	4	1138.0								
	5	1083.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	6	656.8	42252.3	0.639	1.325	0.193		8145.7	0.0	8145.7
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
4F	1	656.8	48157.6	0.729	1.236	0.180		8655.8	0.0	8655.8
	2	1157.9								
	3	1212.6								
	4	1138.0								
	5	1083.3								
	6	656.8								
	sum	5905.3								
	Wi/A	7.01								
3F	1	661.7	54108.9	0.819	1.152	0.168		9070.5	0.0	9070.5
	2	1166.9								
	3	1221.6								
	4	1147.0								
	5	1092.4								
	6	661.7								
	sum	5951.3								
	Wi/A	7.06								
2F	1	666.6	60089.5	0.909	1.074	0.156		9389.6	0.0	9389.6
	2	1171.8								
	3	1226.5								
	4	1151.9								
	5	1097.3								
	6	666.6								
	sum	5980.7								
	Wi/A	7.10								
1F	1	672.1	66091.6	1.000	1.000	0.145		9613.3	0.0	9613.3
	2	1174.4								
	3	1229.1								
	4	1154.5								
	5	1099.8								
	6	672.1								
	sum	6002.1								
	Wi/A	7.12								
基礎	1	1628.5	79012.4		K=0.1000 (H=0.00)		1292.084	10905.4	0.0	10905.4
	2	2416.0								
	3	2416.0								
	4	2416.0								
	5	2416.0								
	6	1628.5								
	sum	12920.8								
	Wi/A	15.34								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q

C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C


5 フレーム (S=1/239)



12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C



6 フレーム (S=1/239)



A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率



以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。


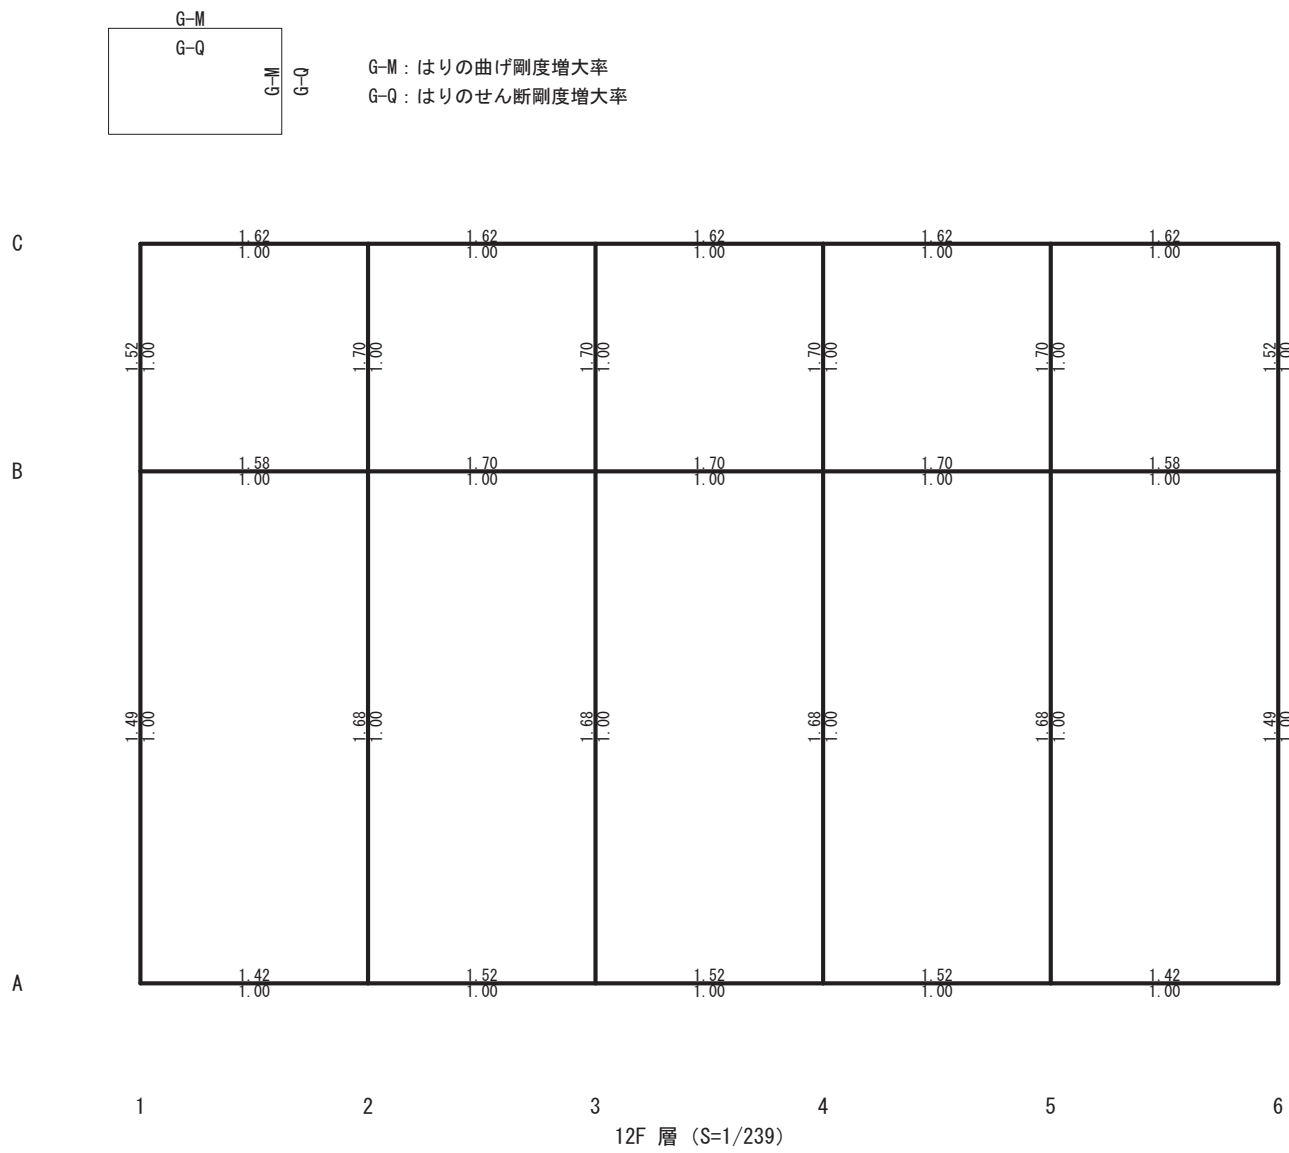


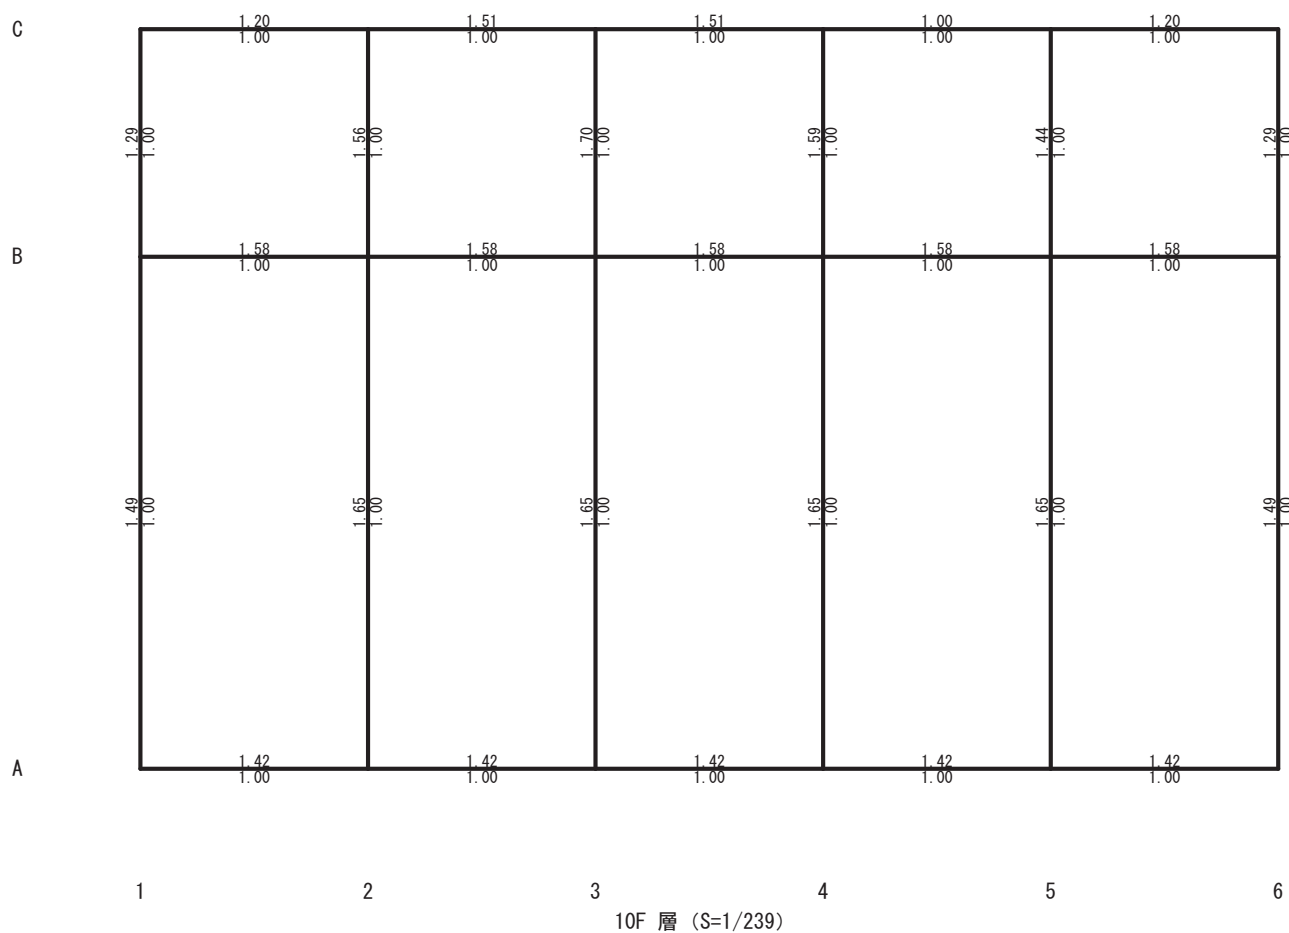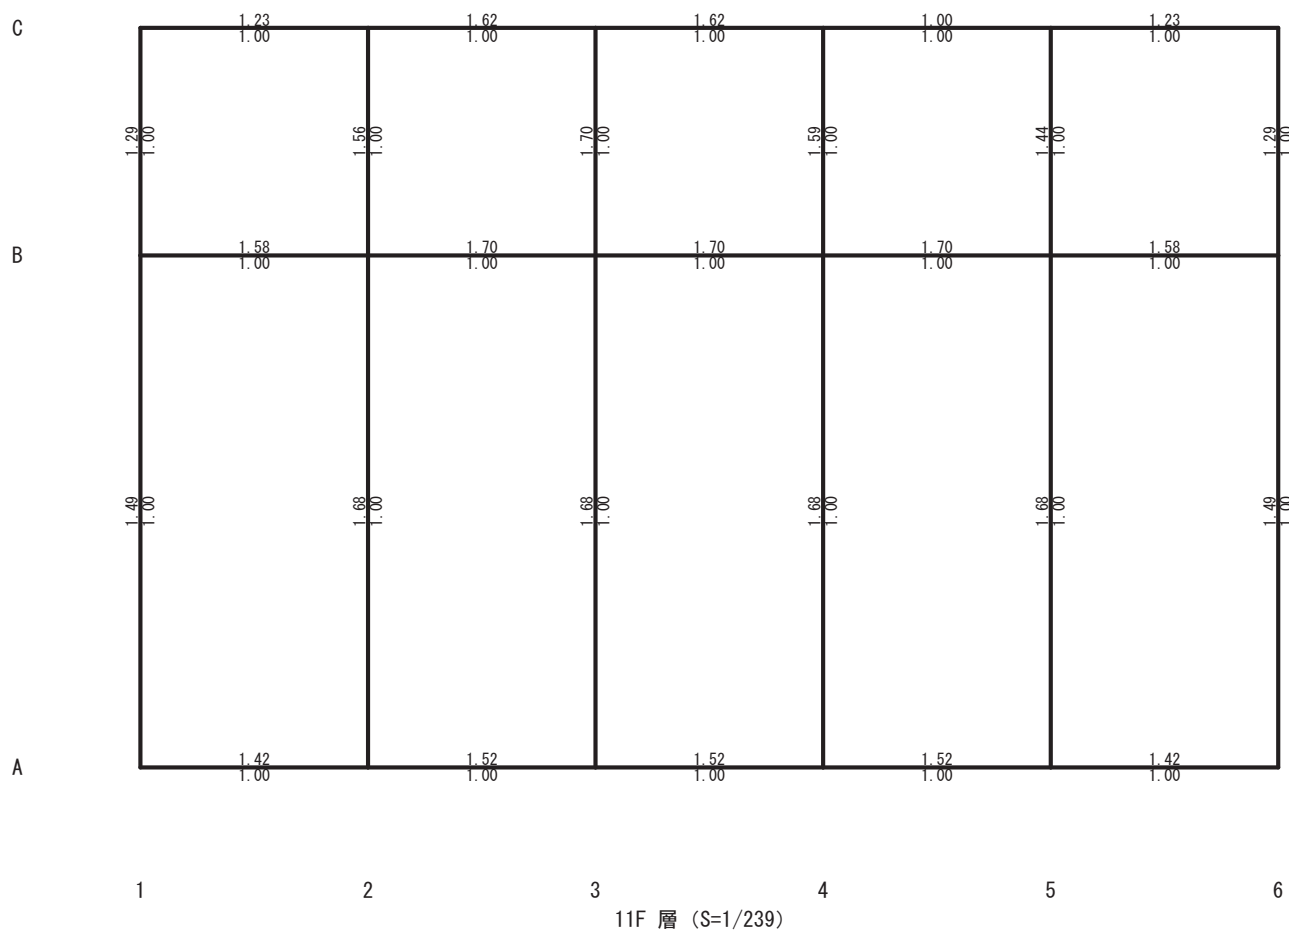


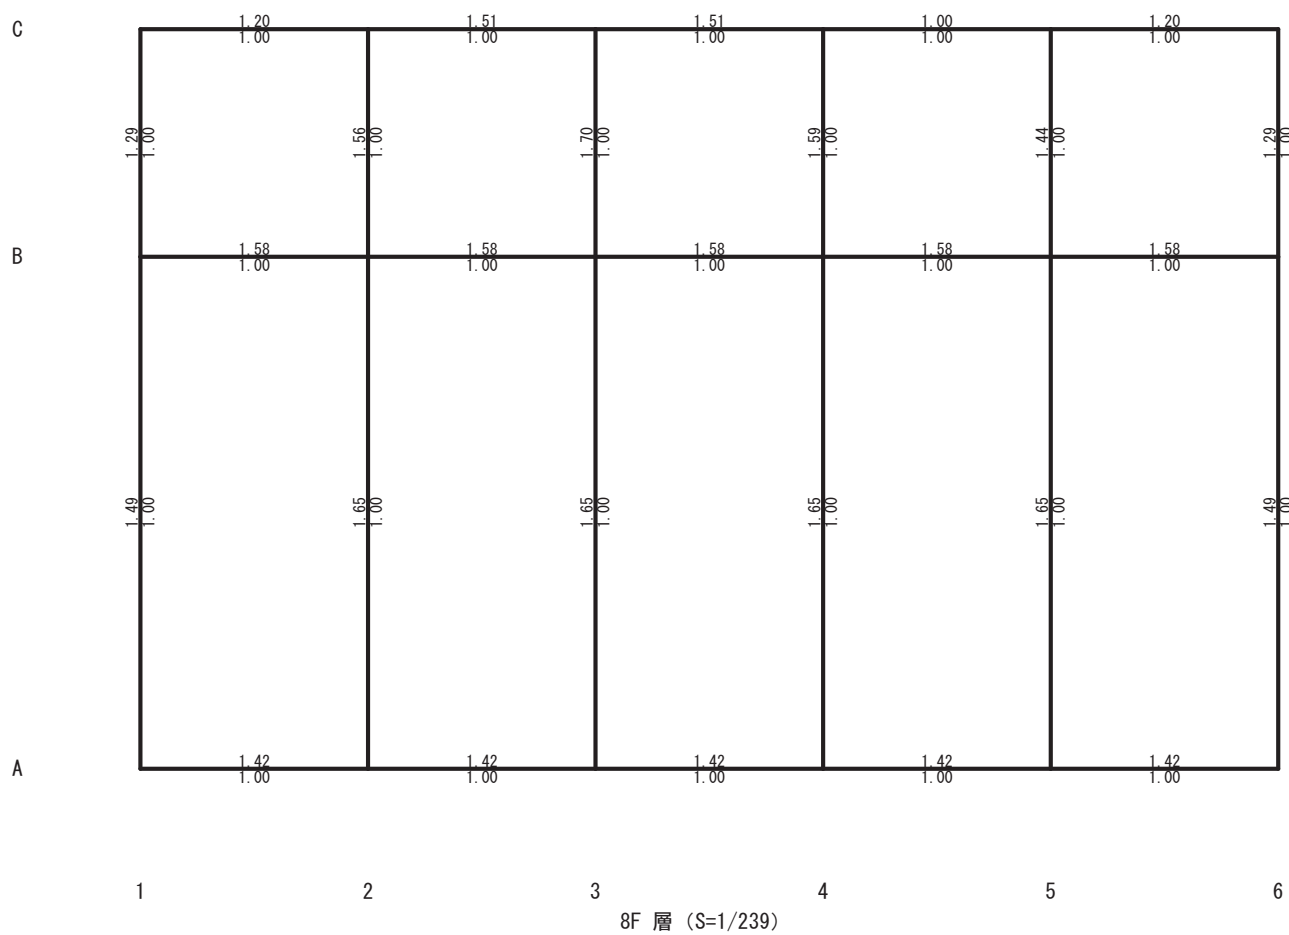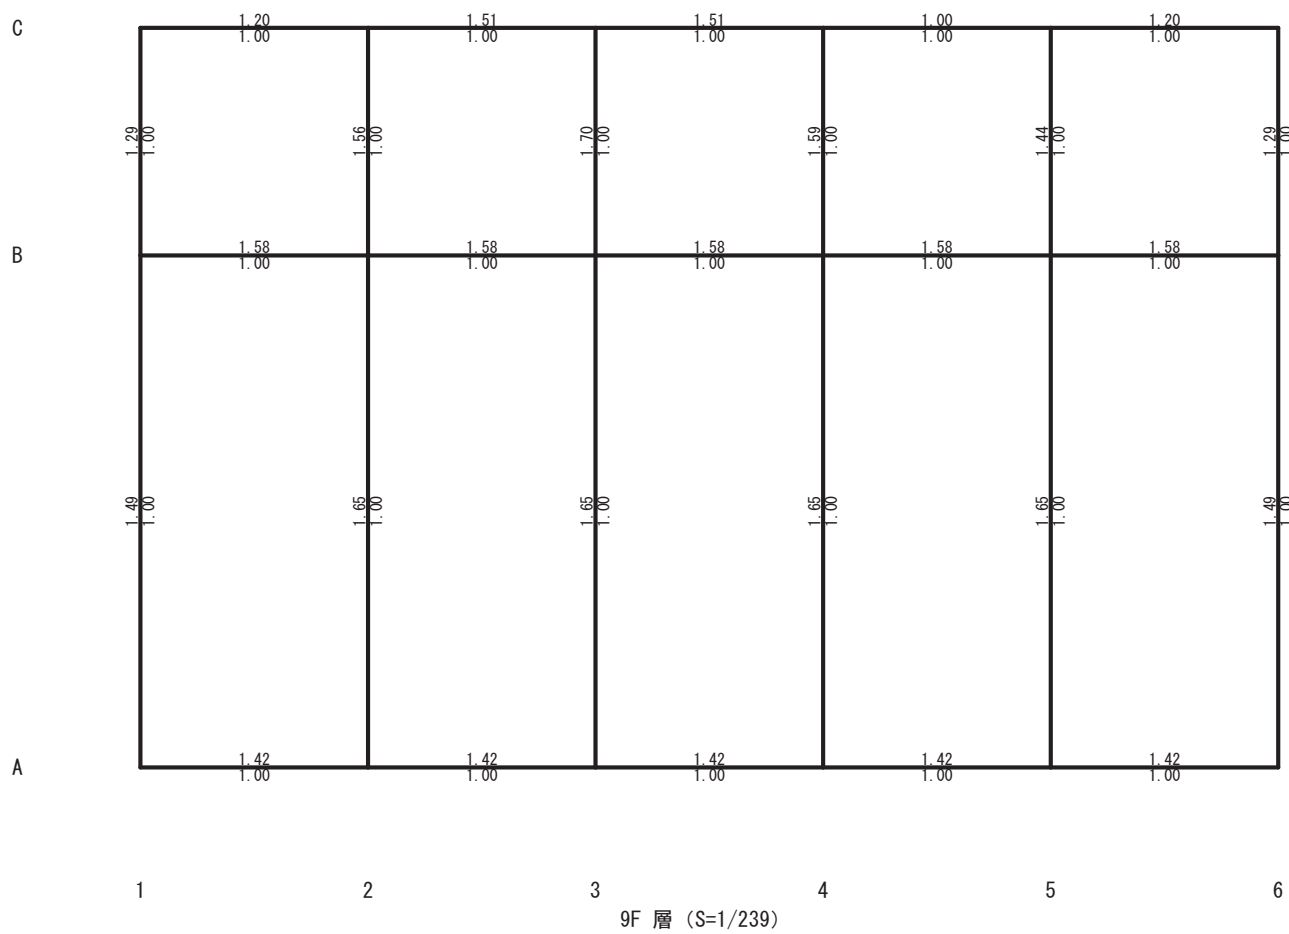

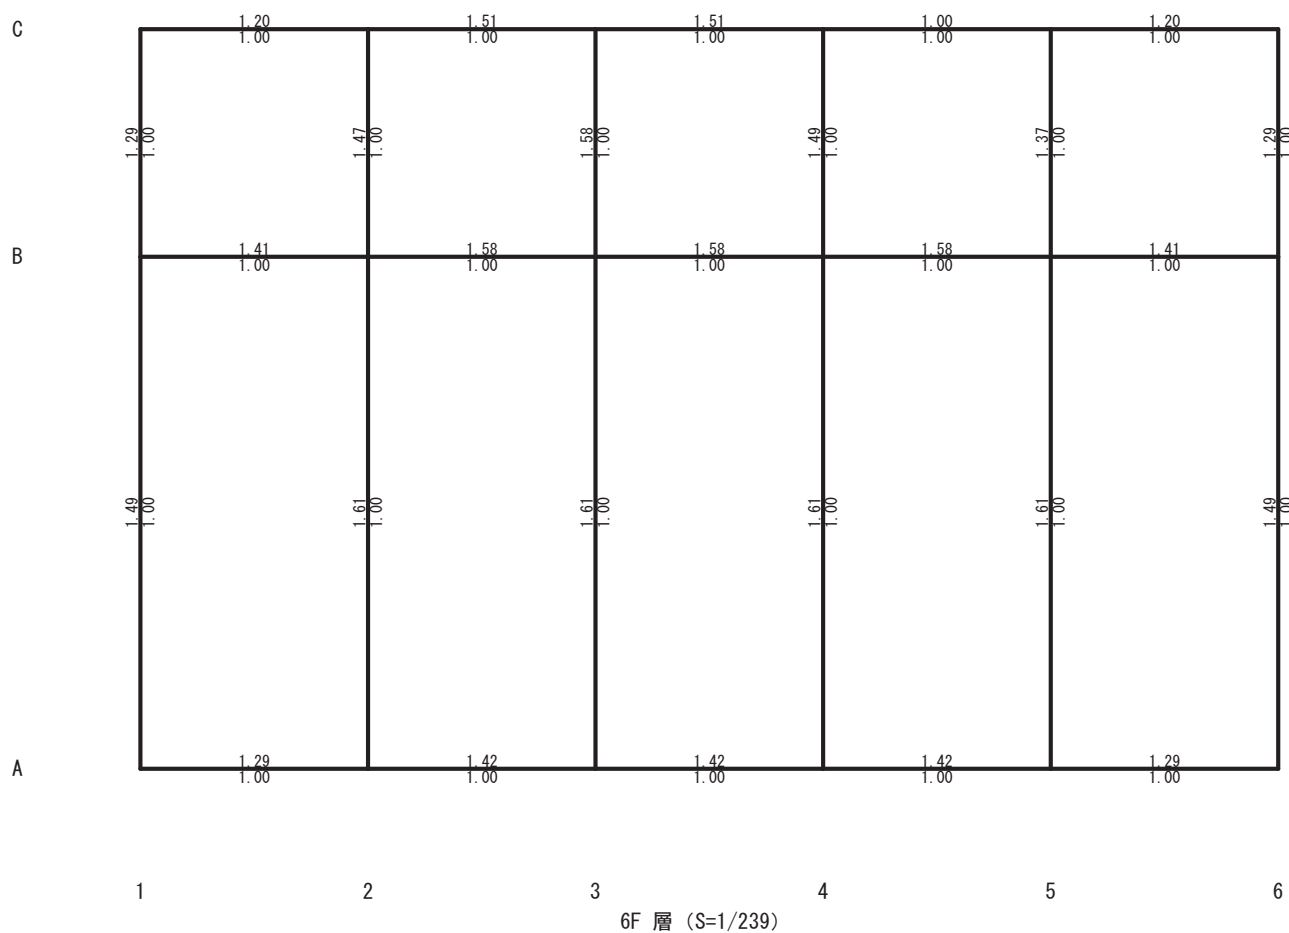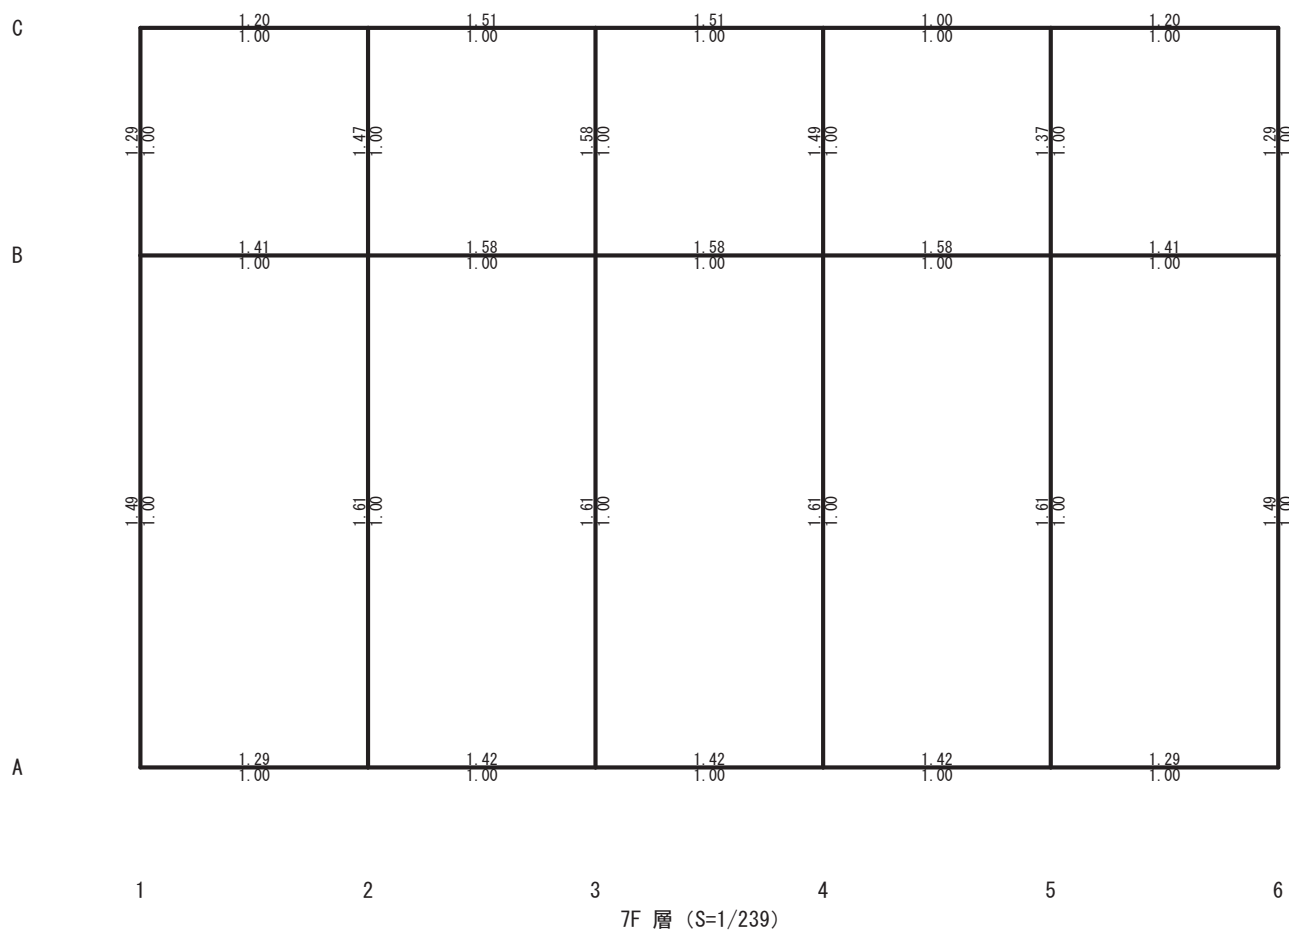

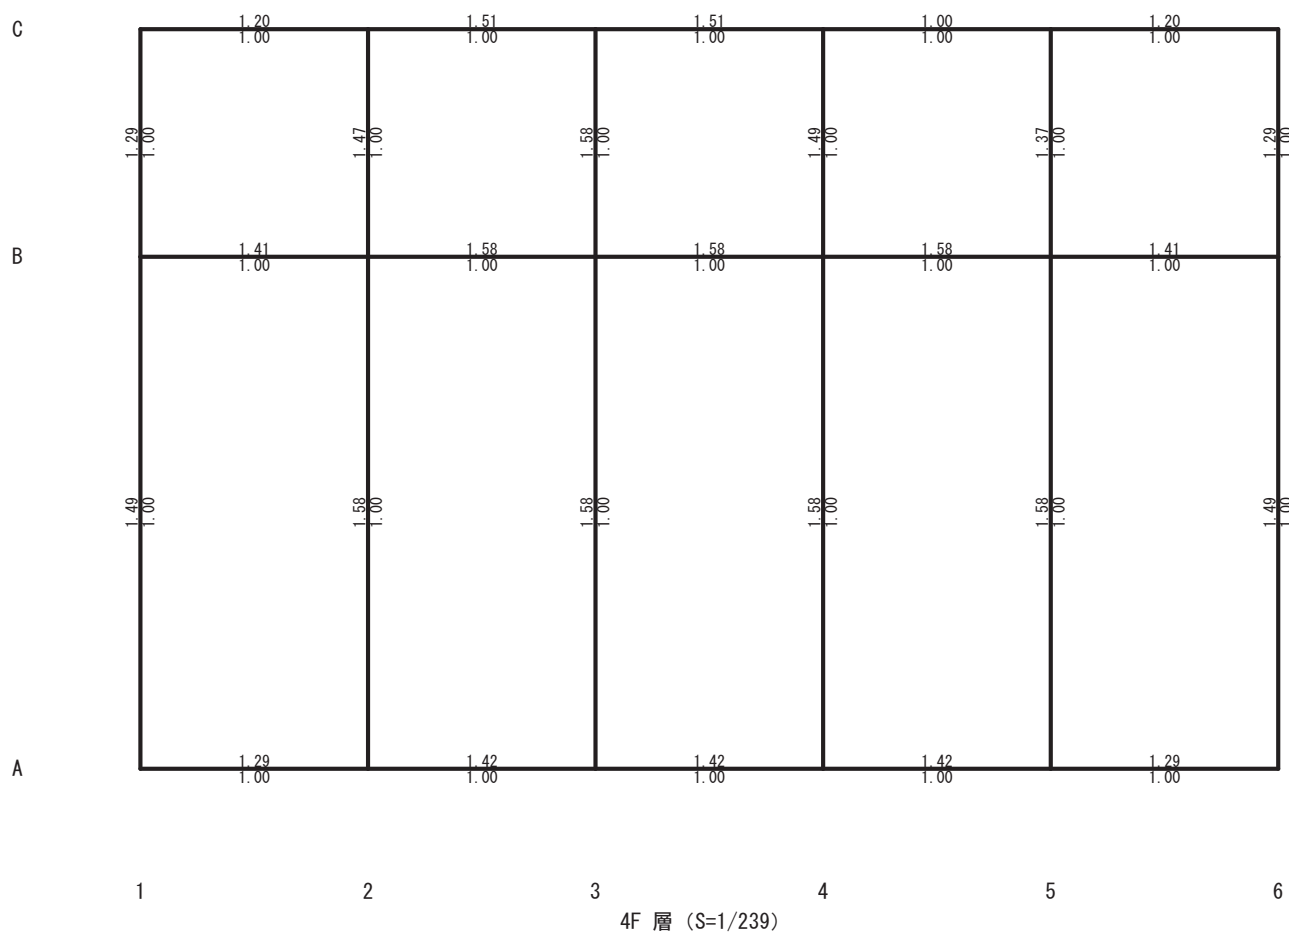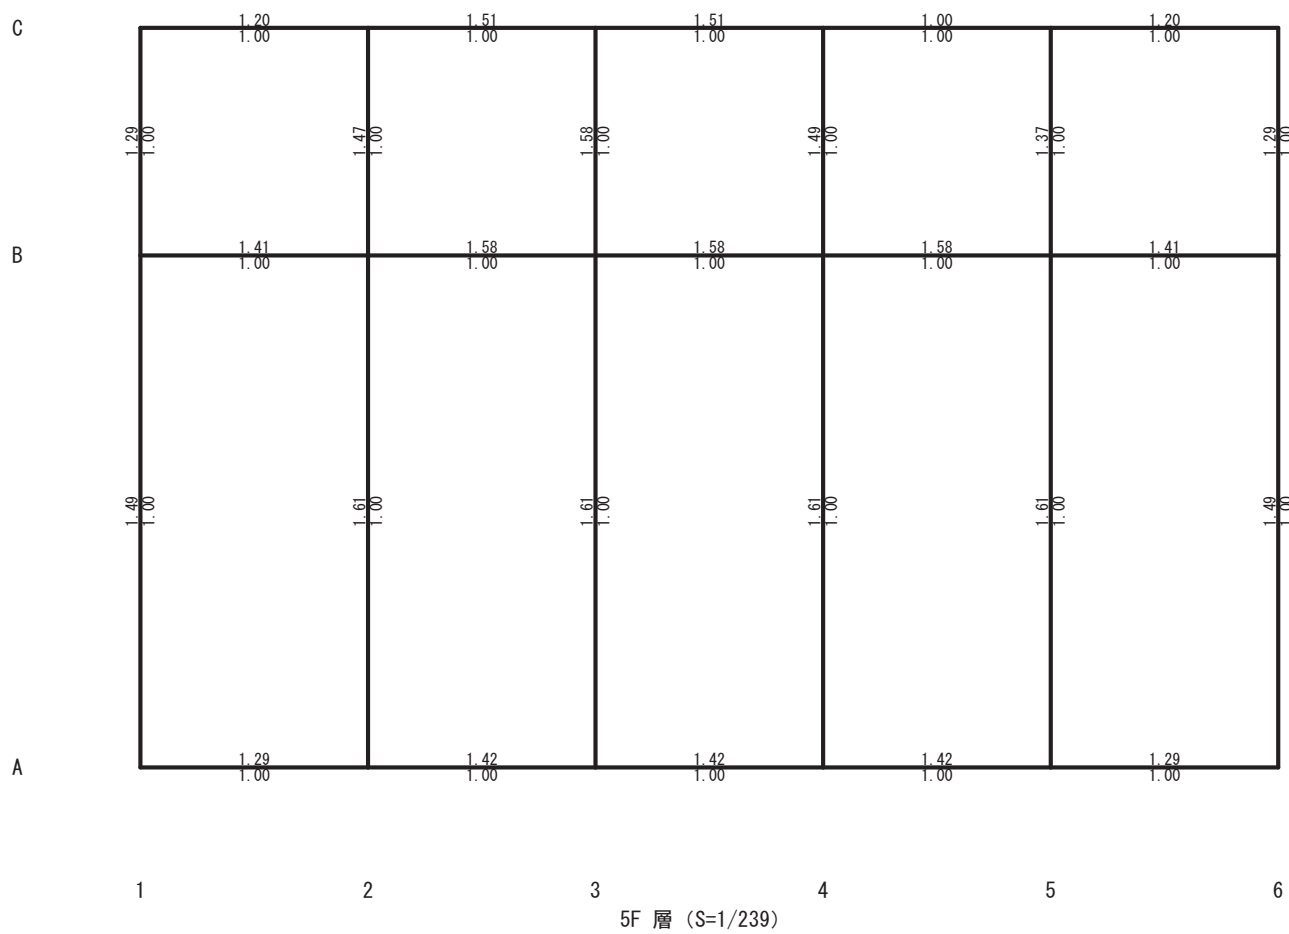


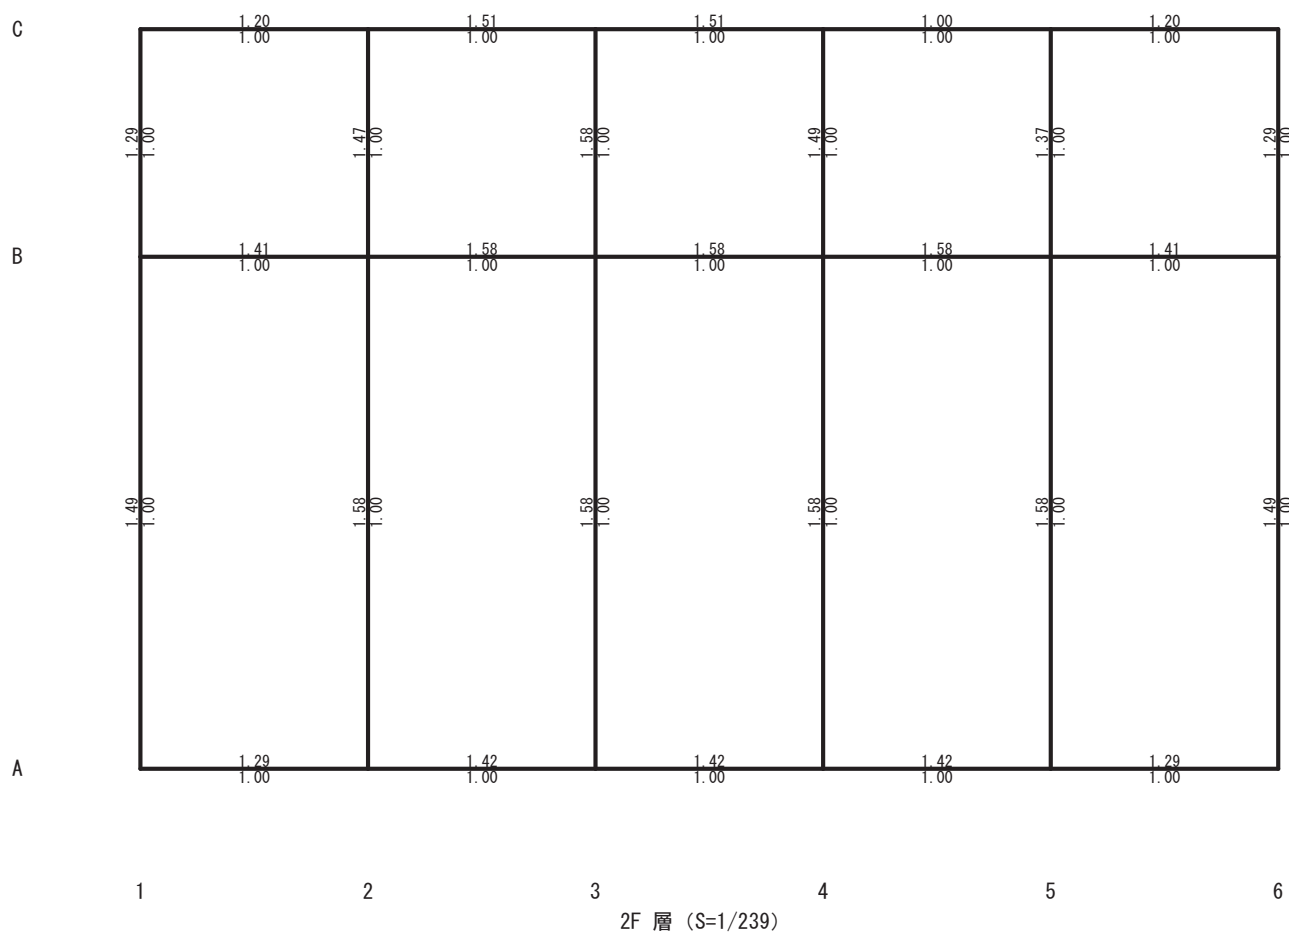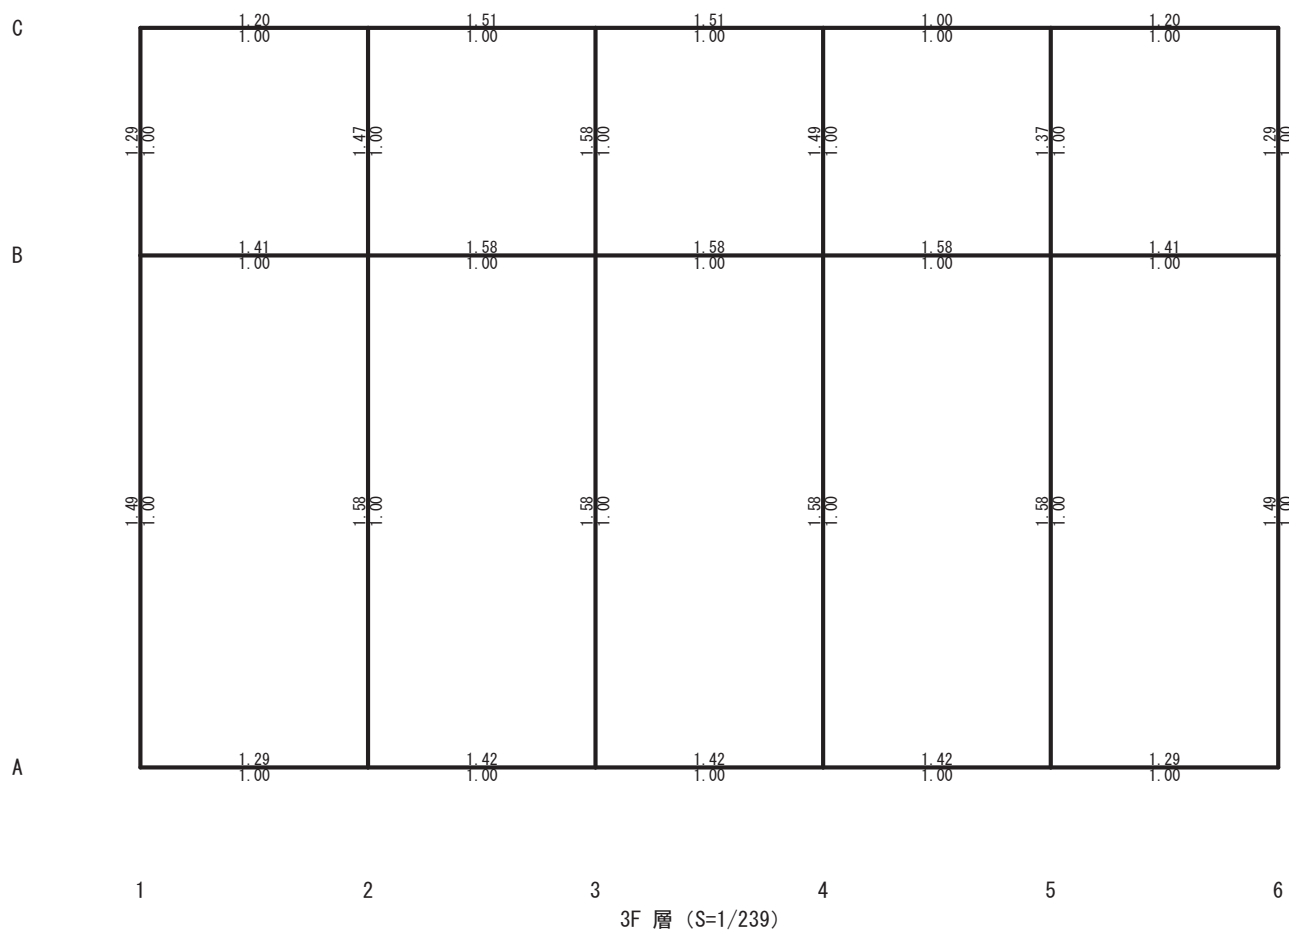

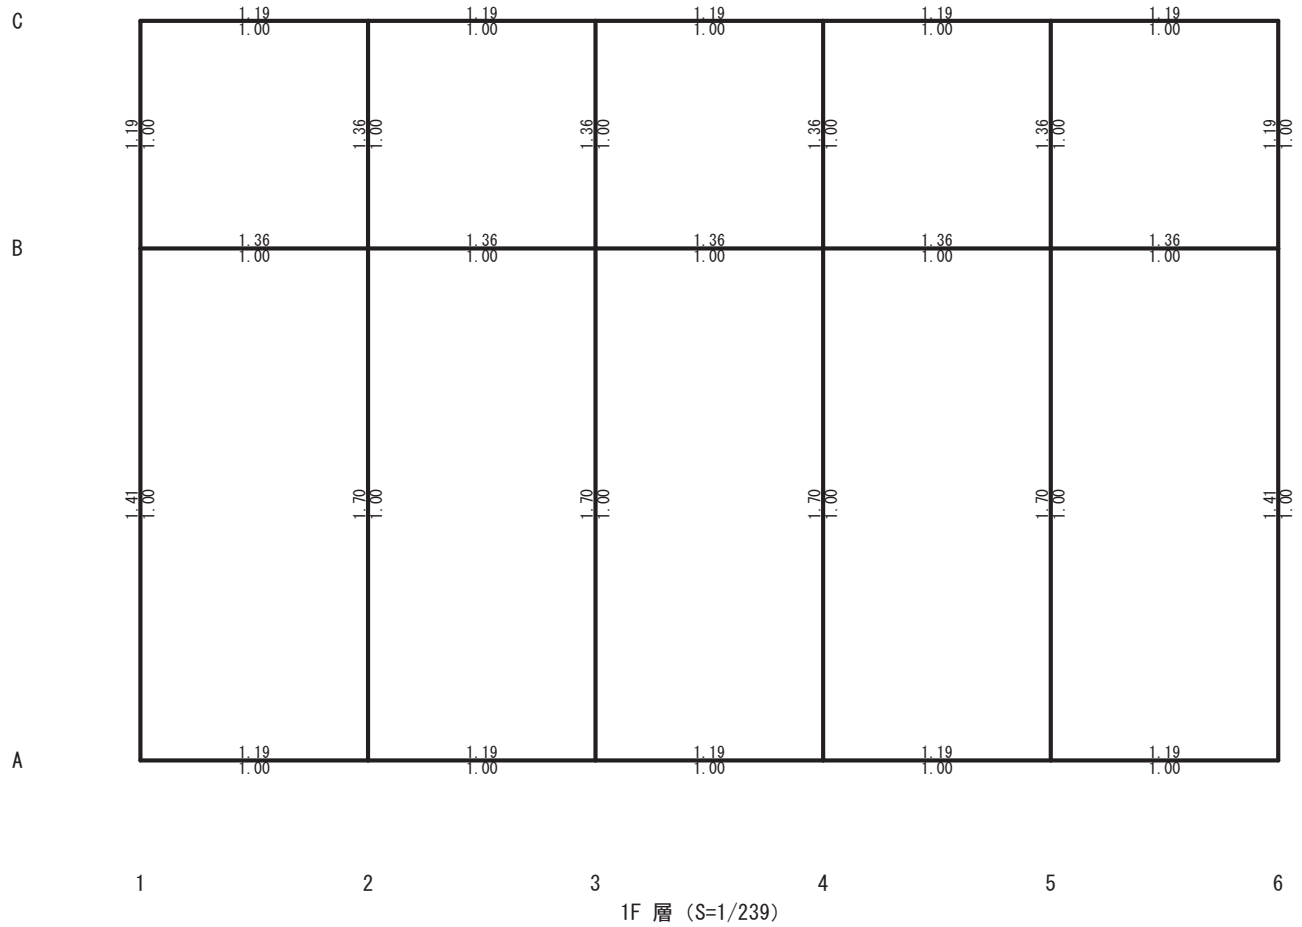



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

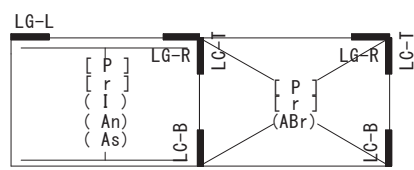



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1 - 1.25P

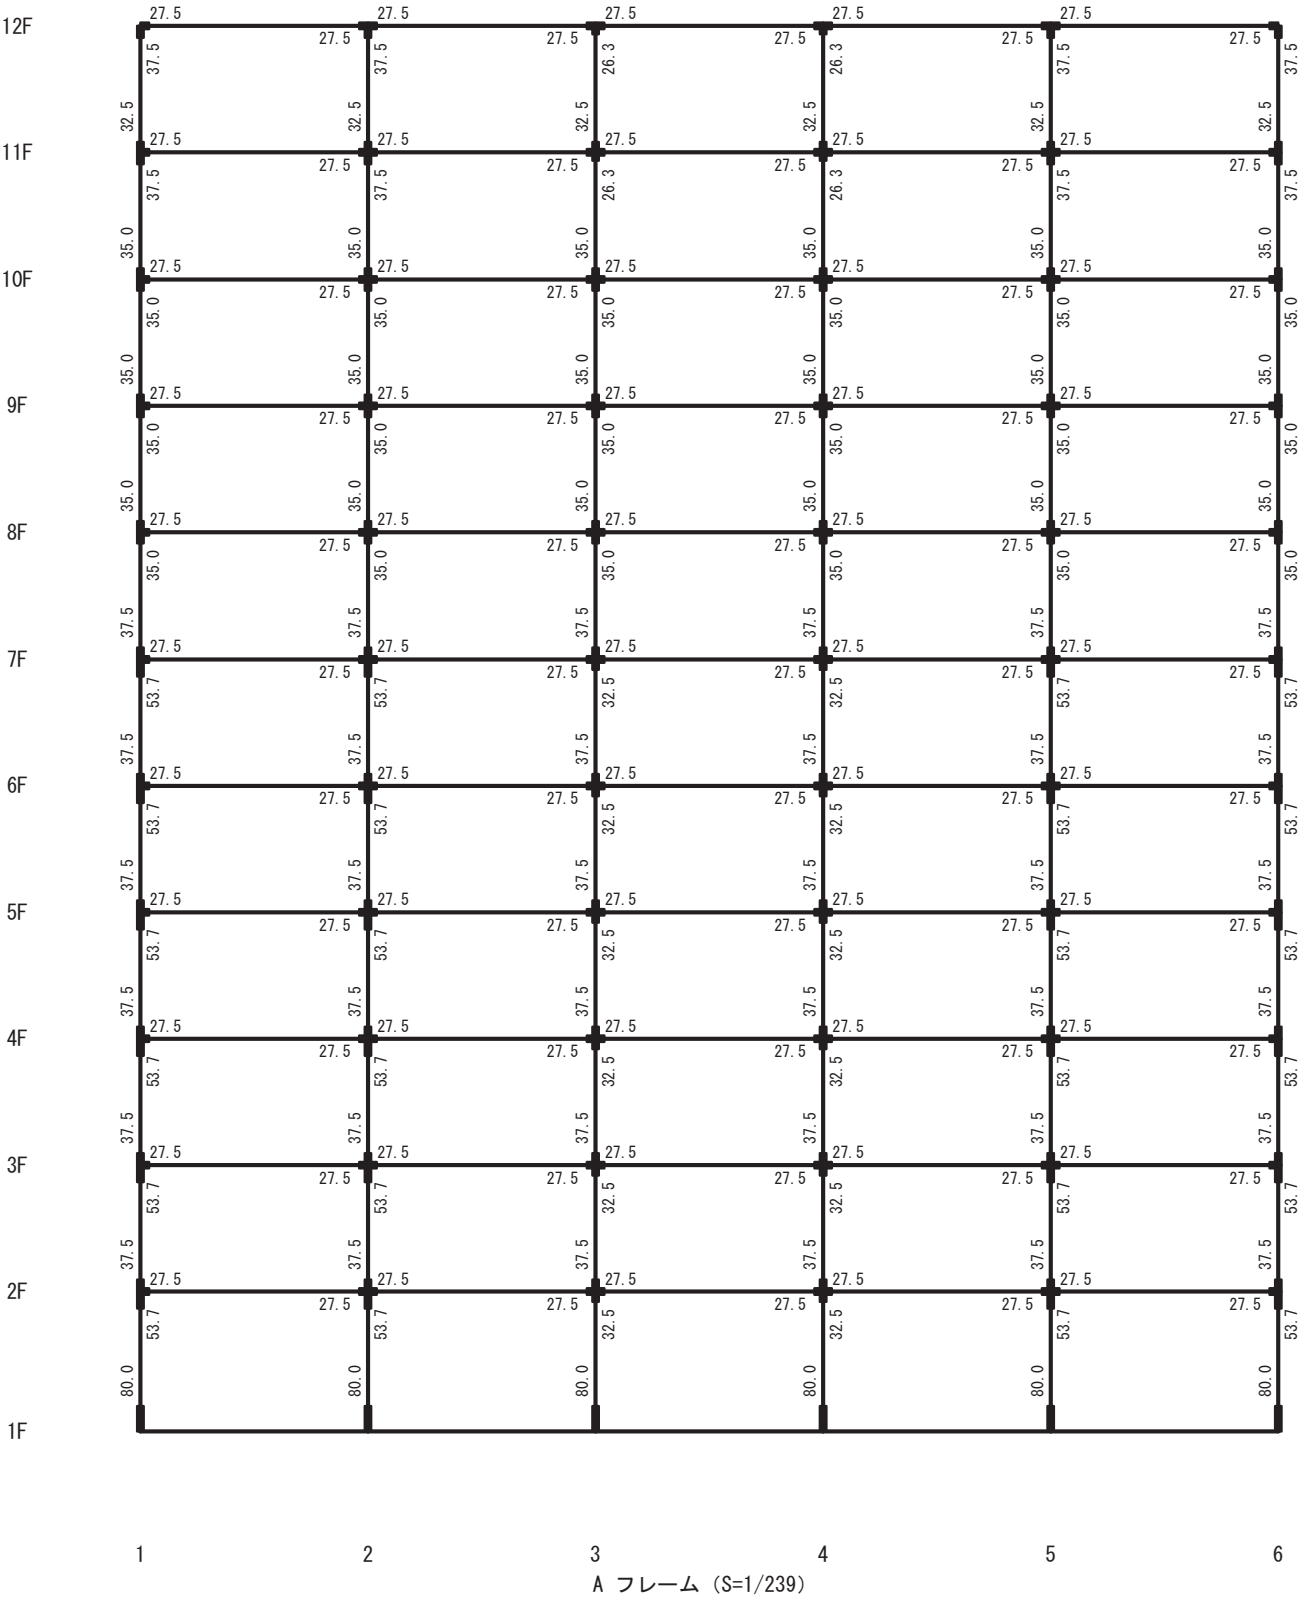


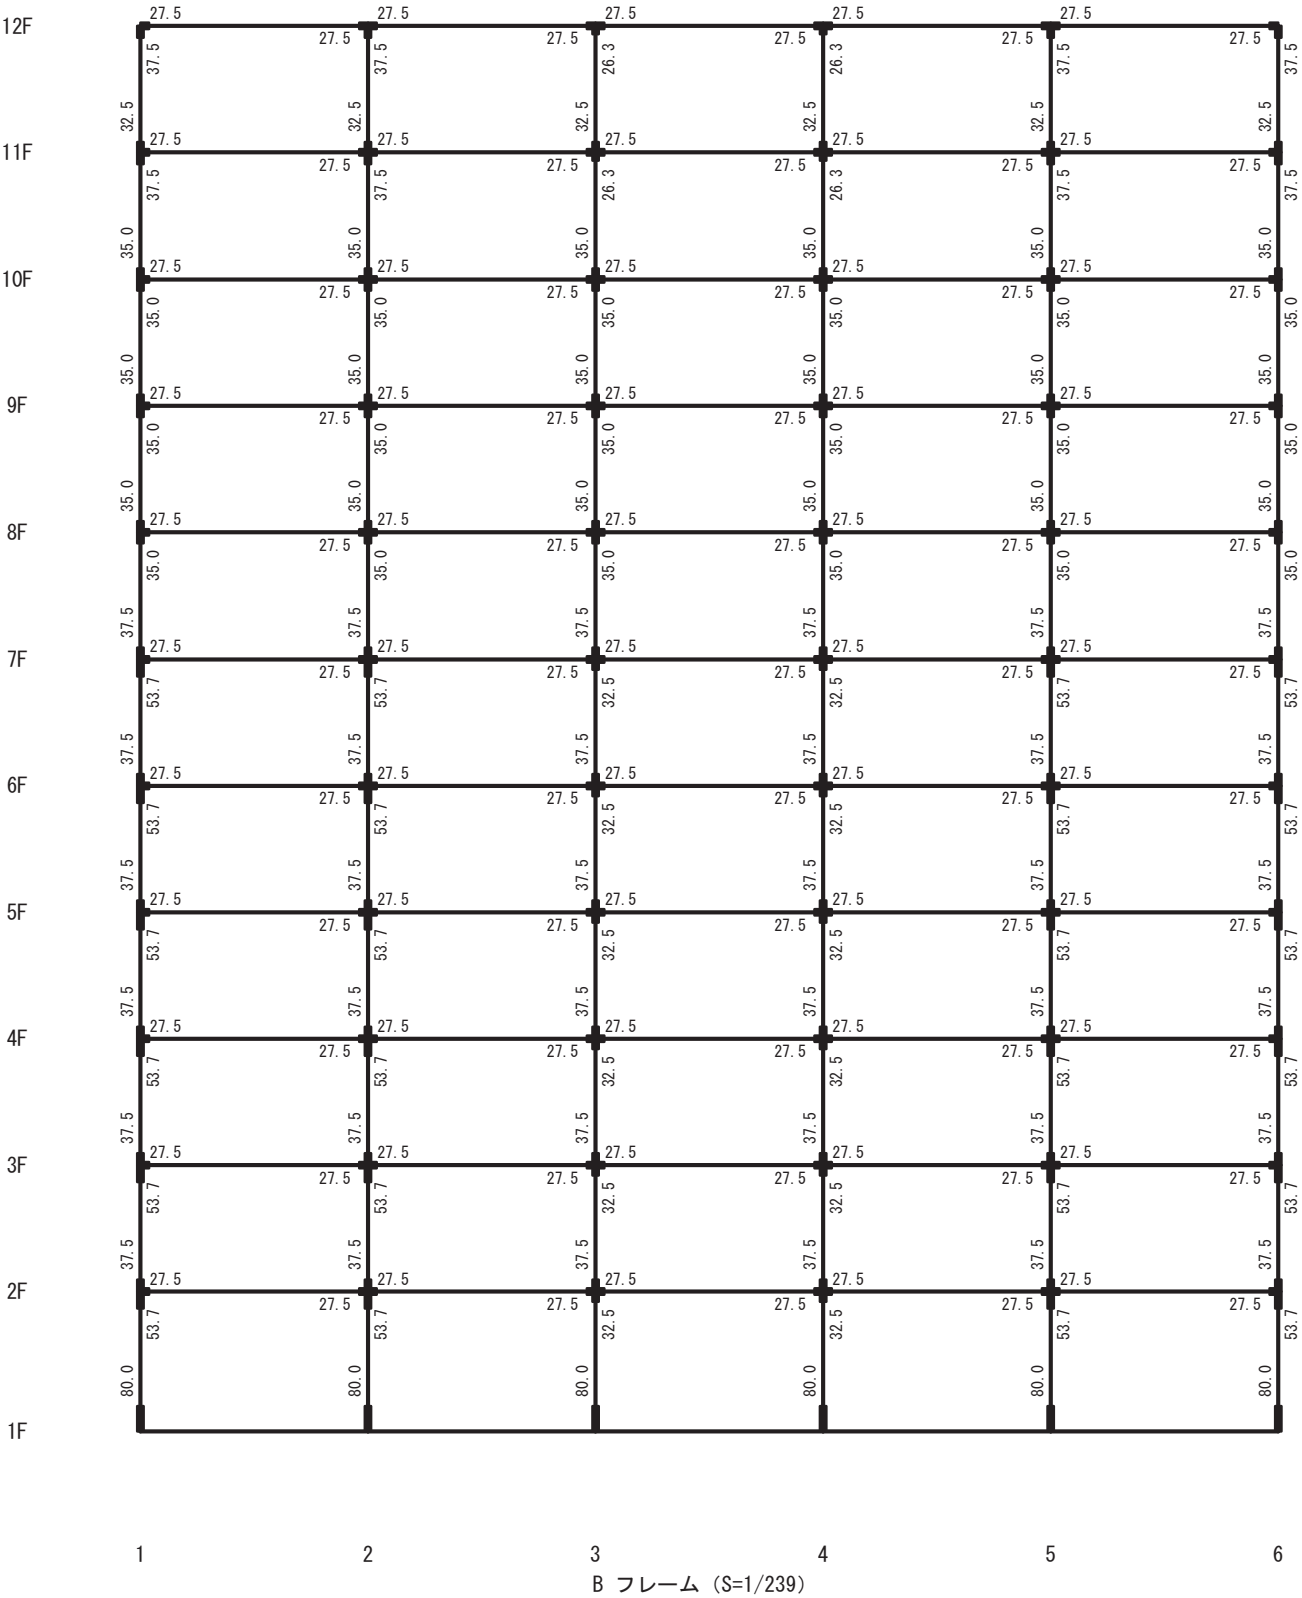


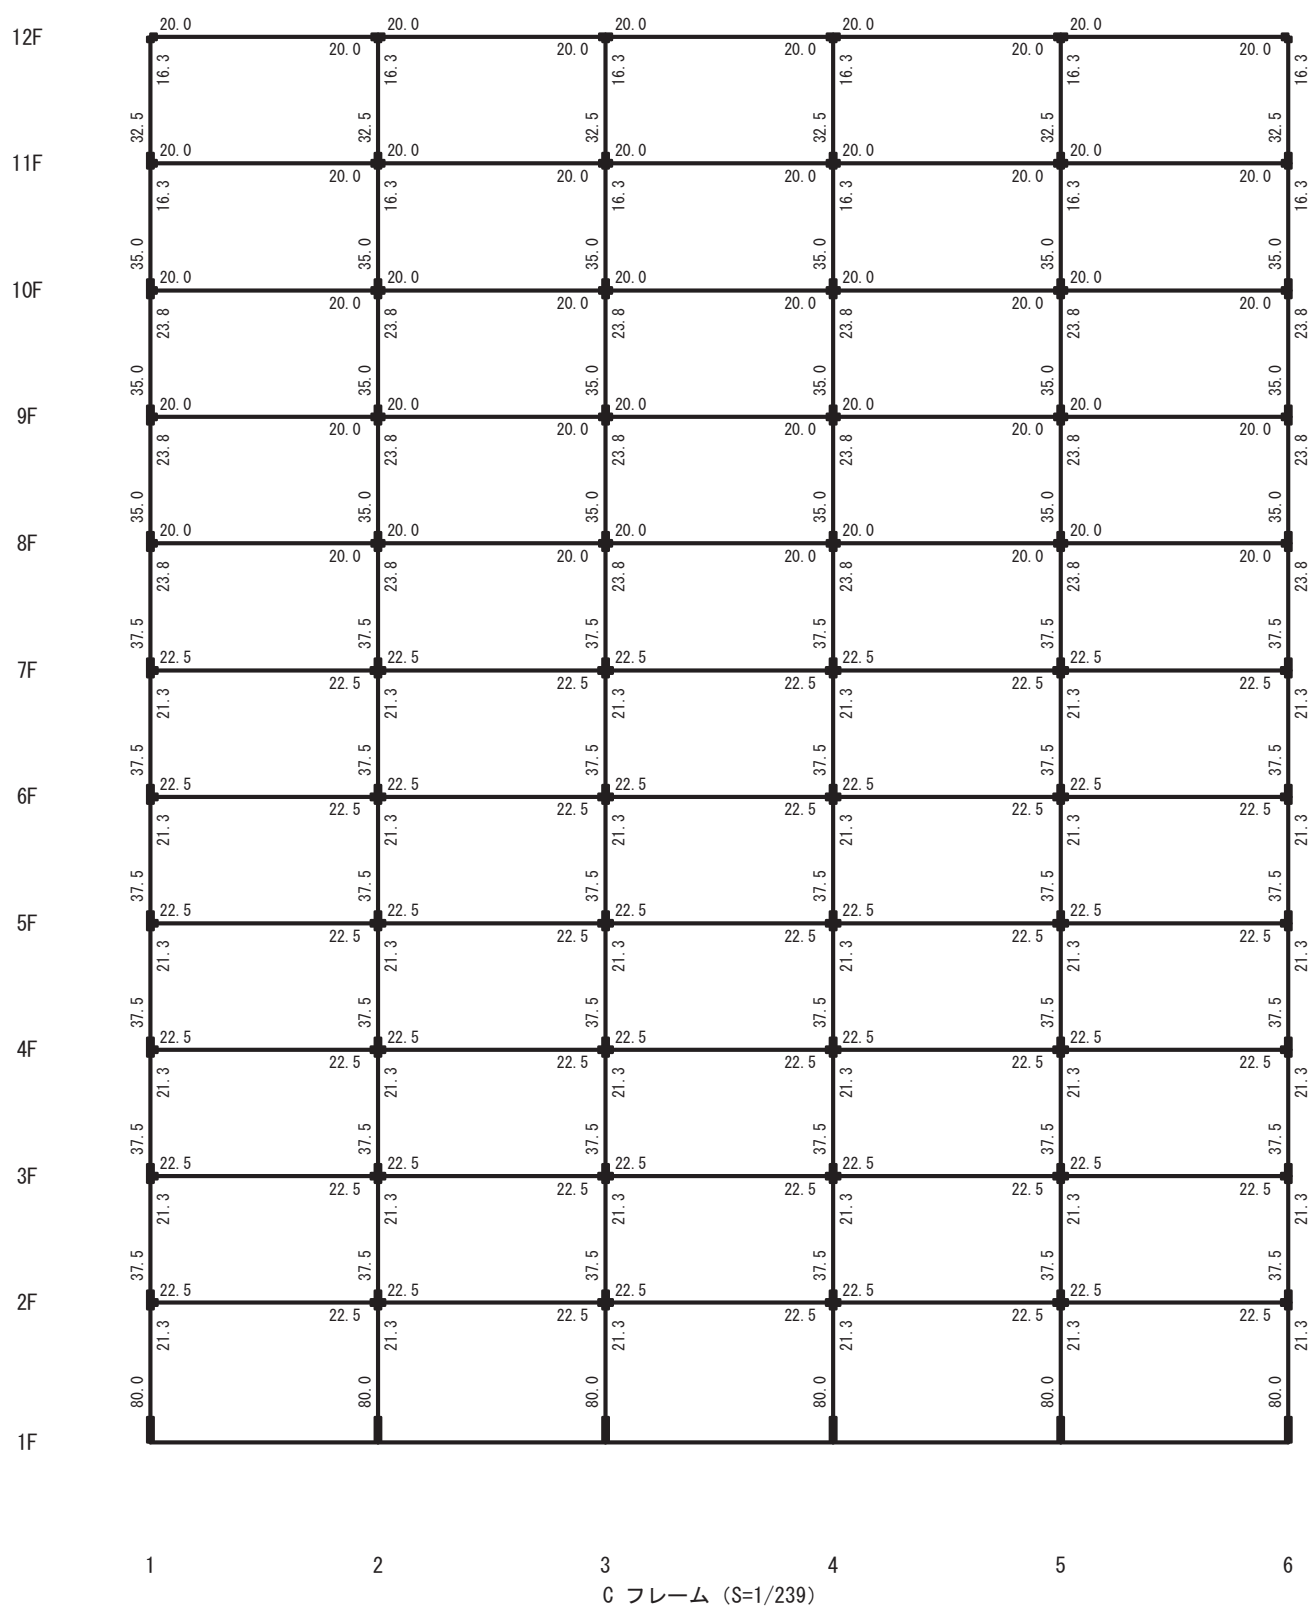


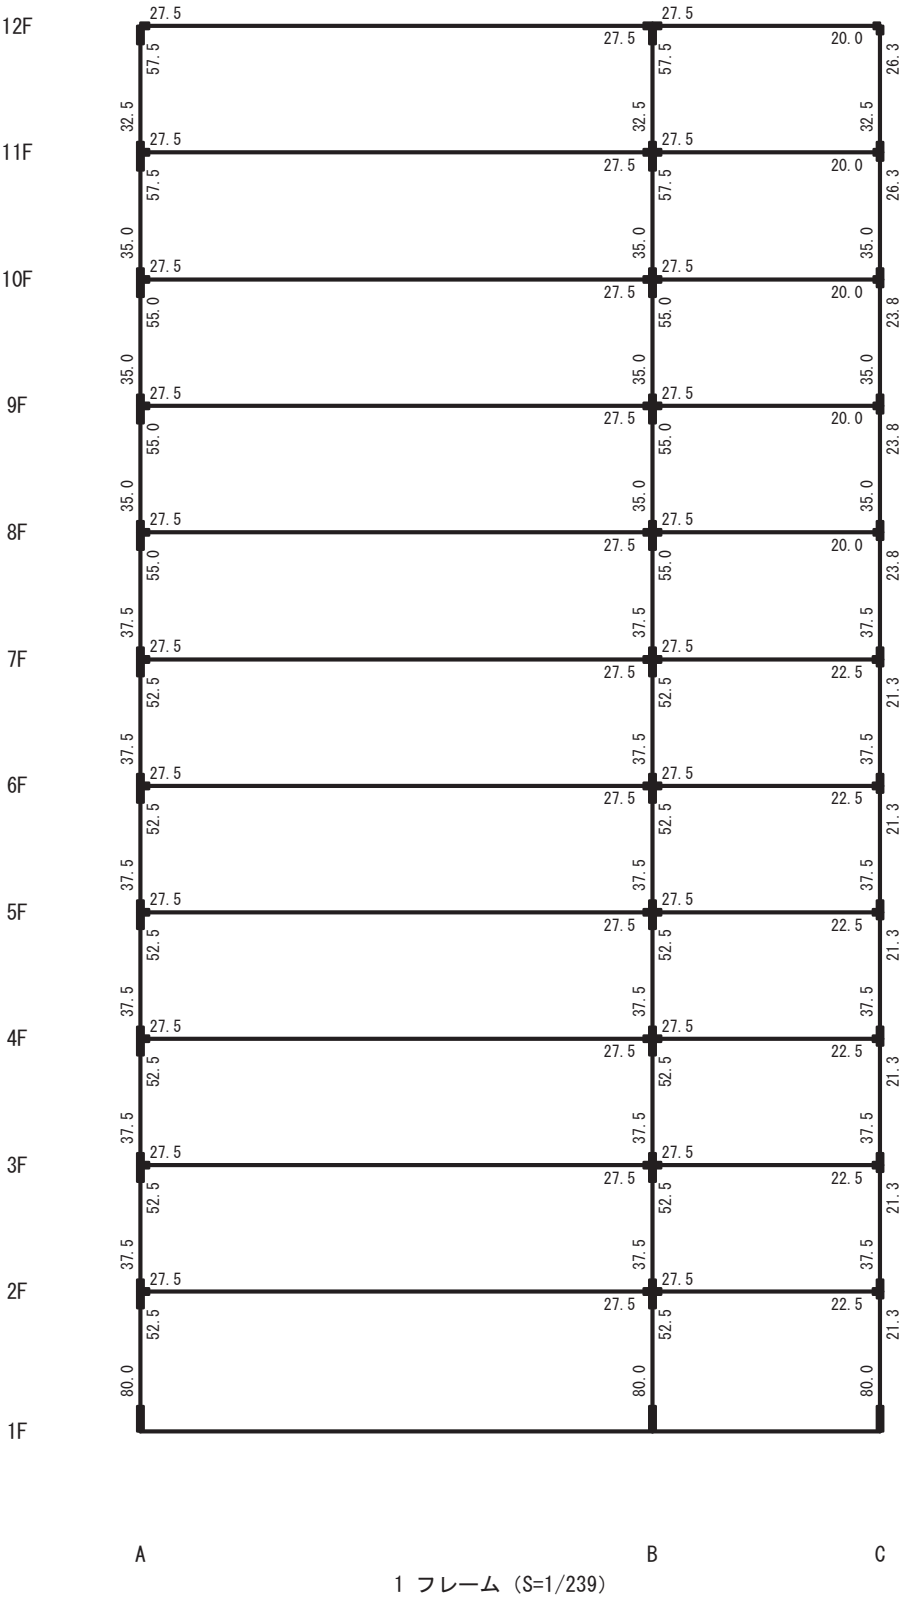


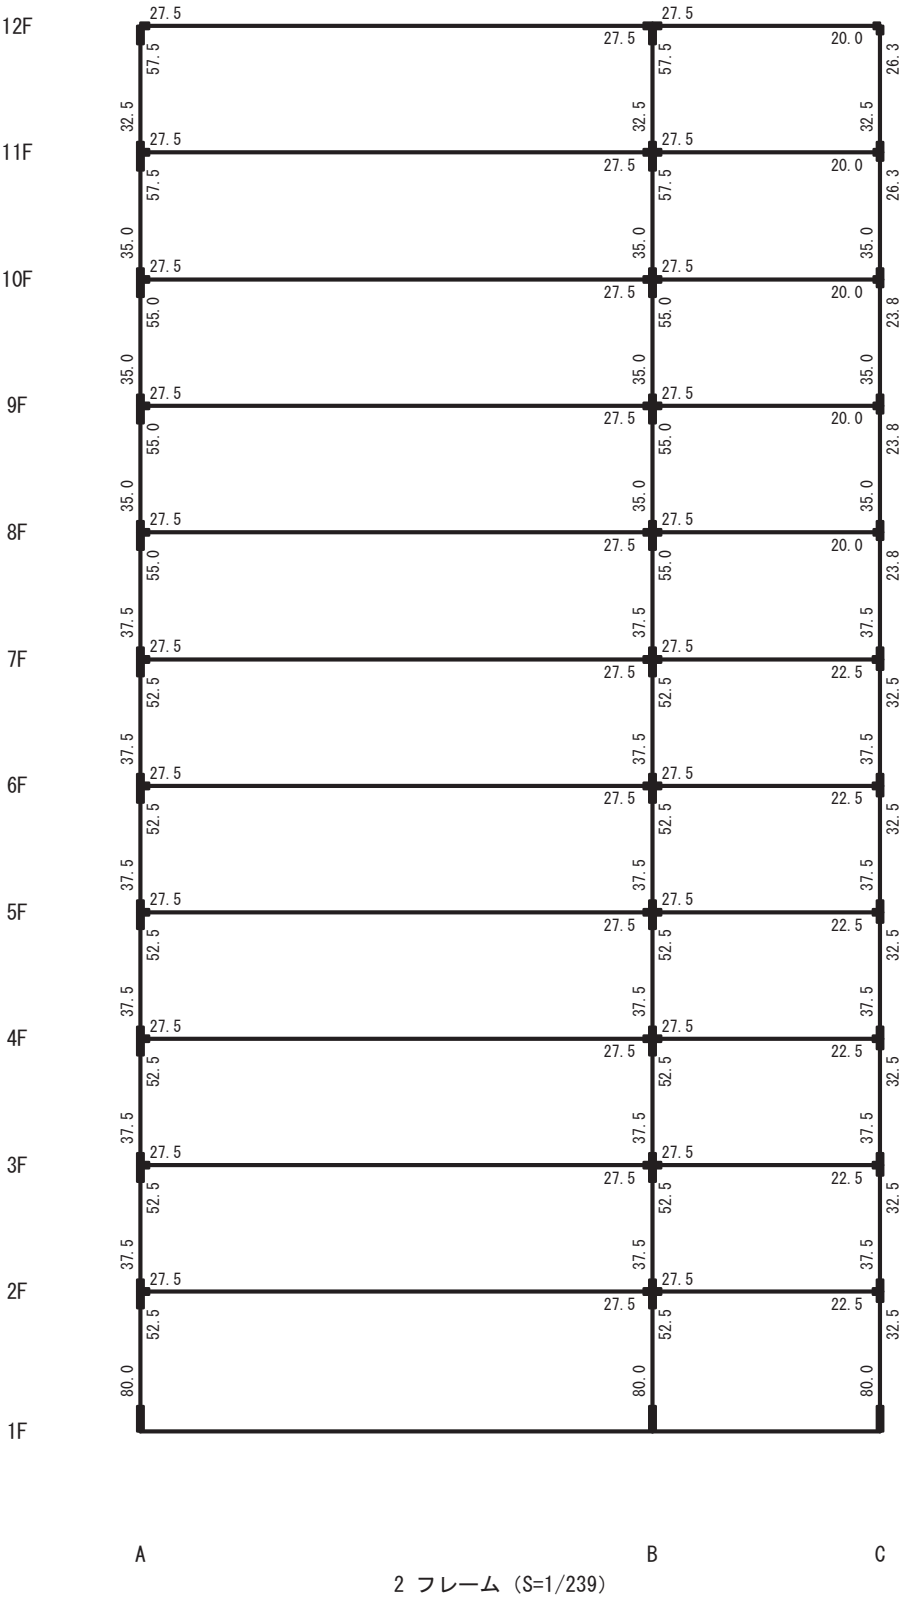

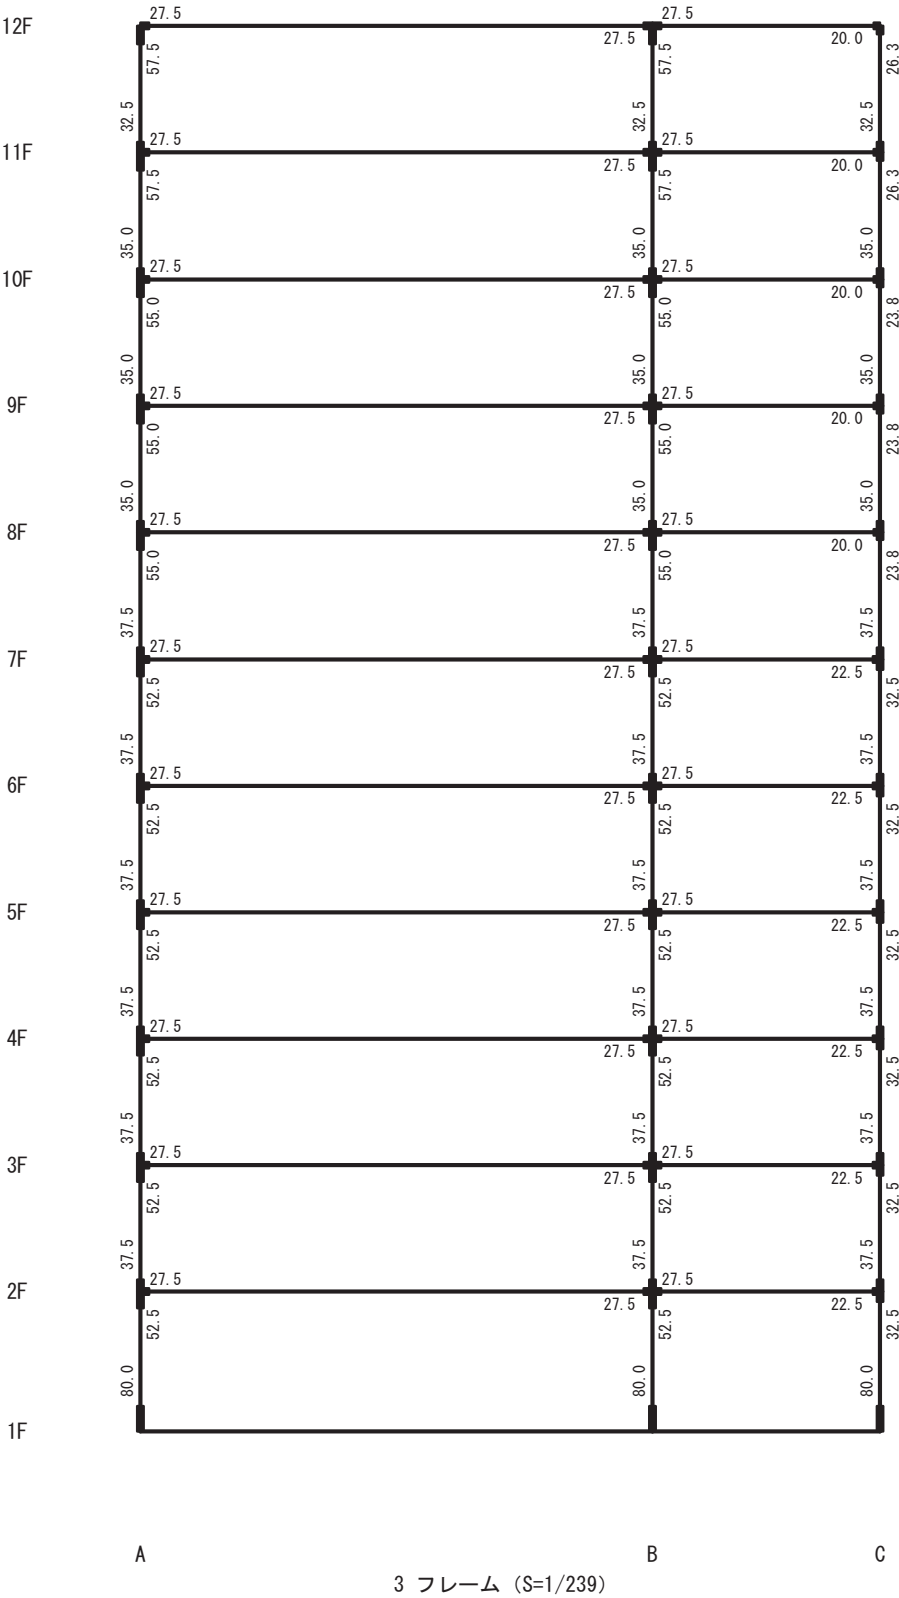

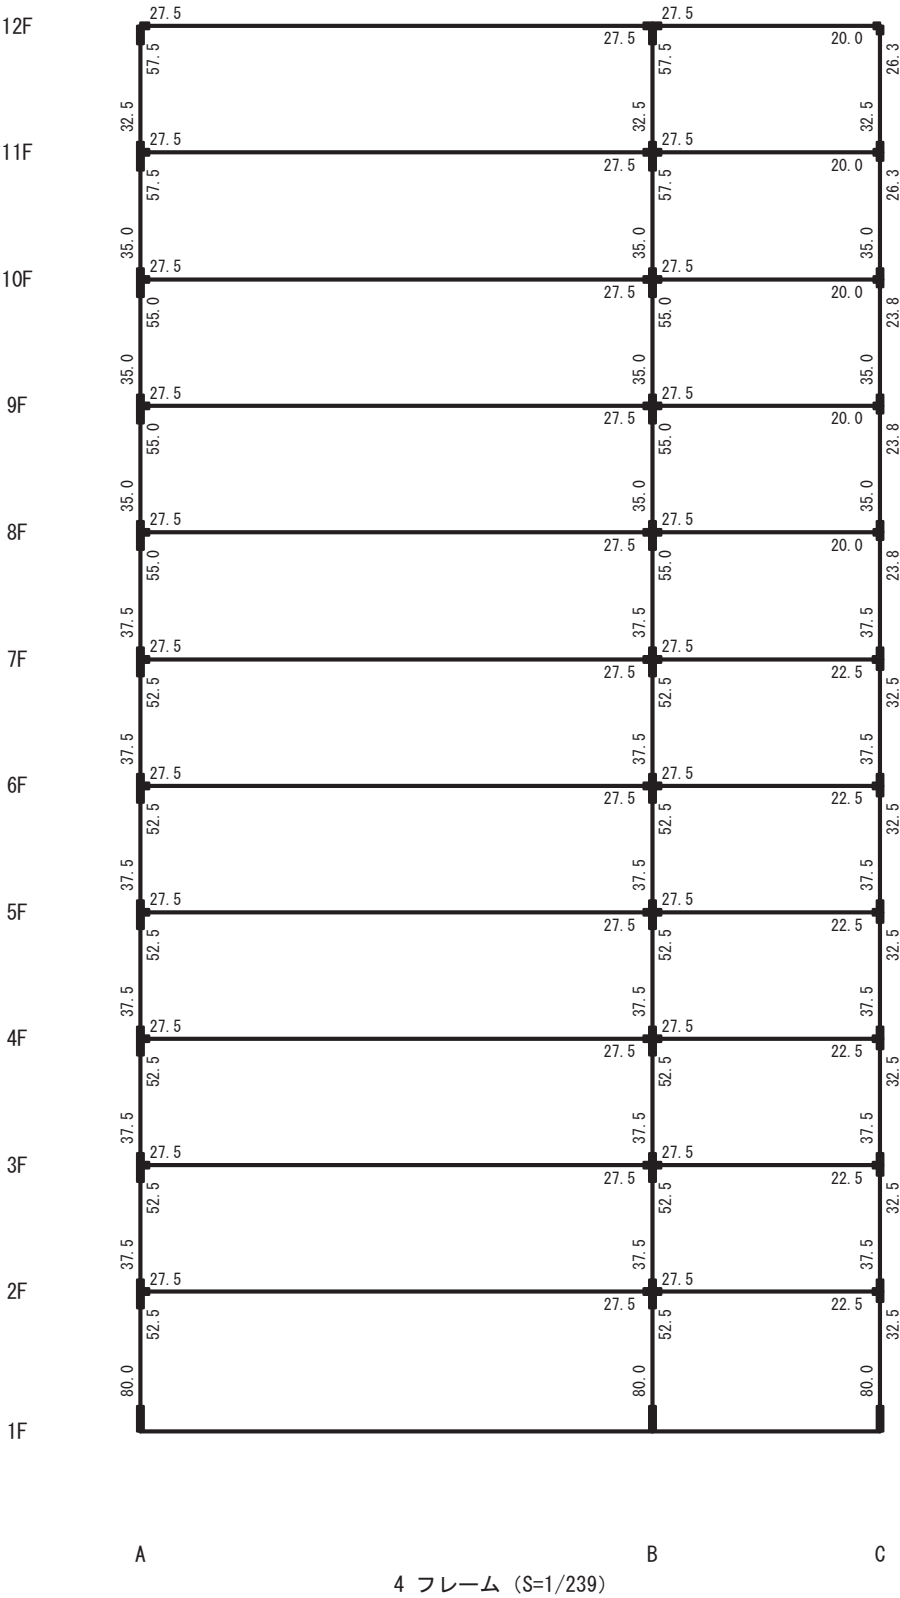

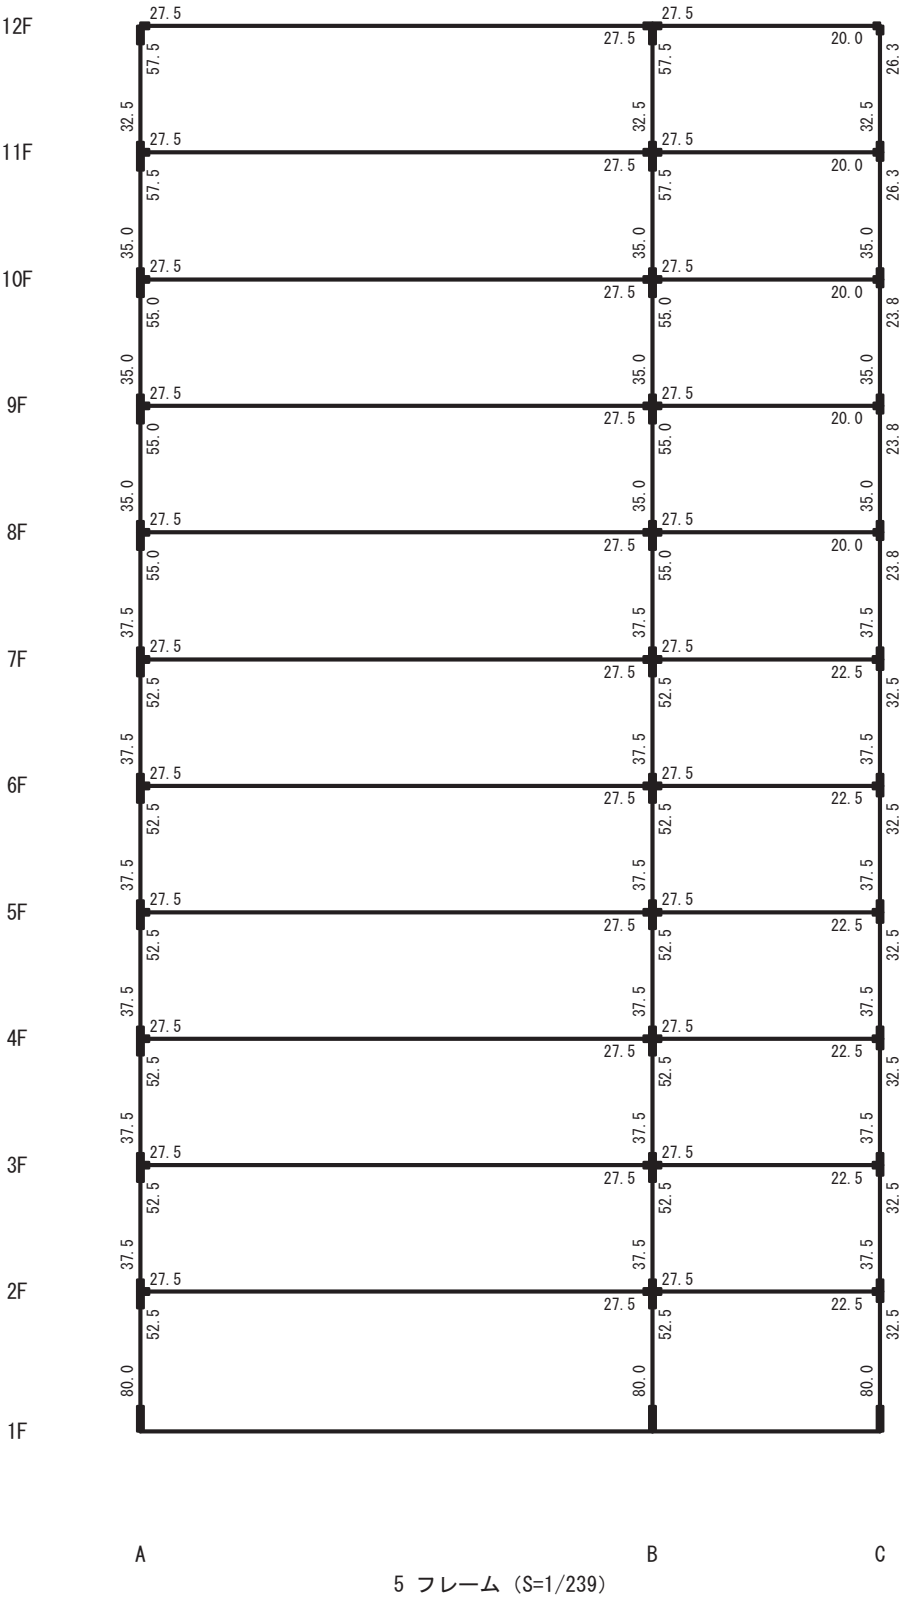

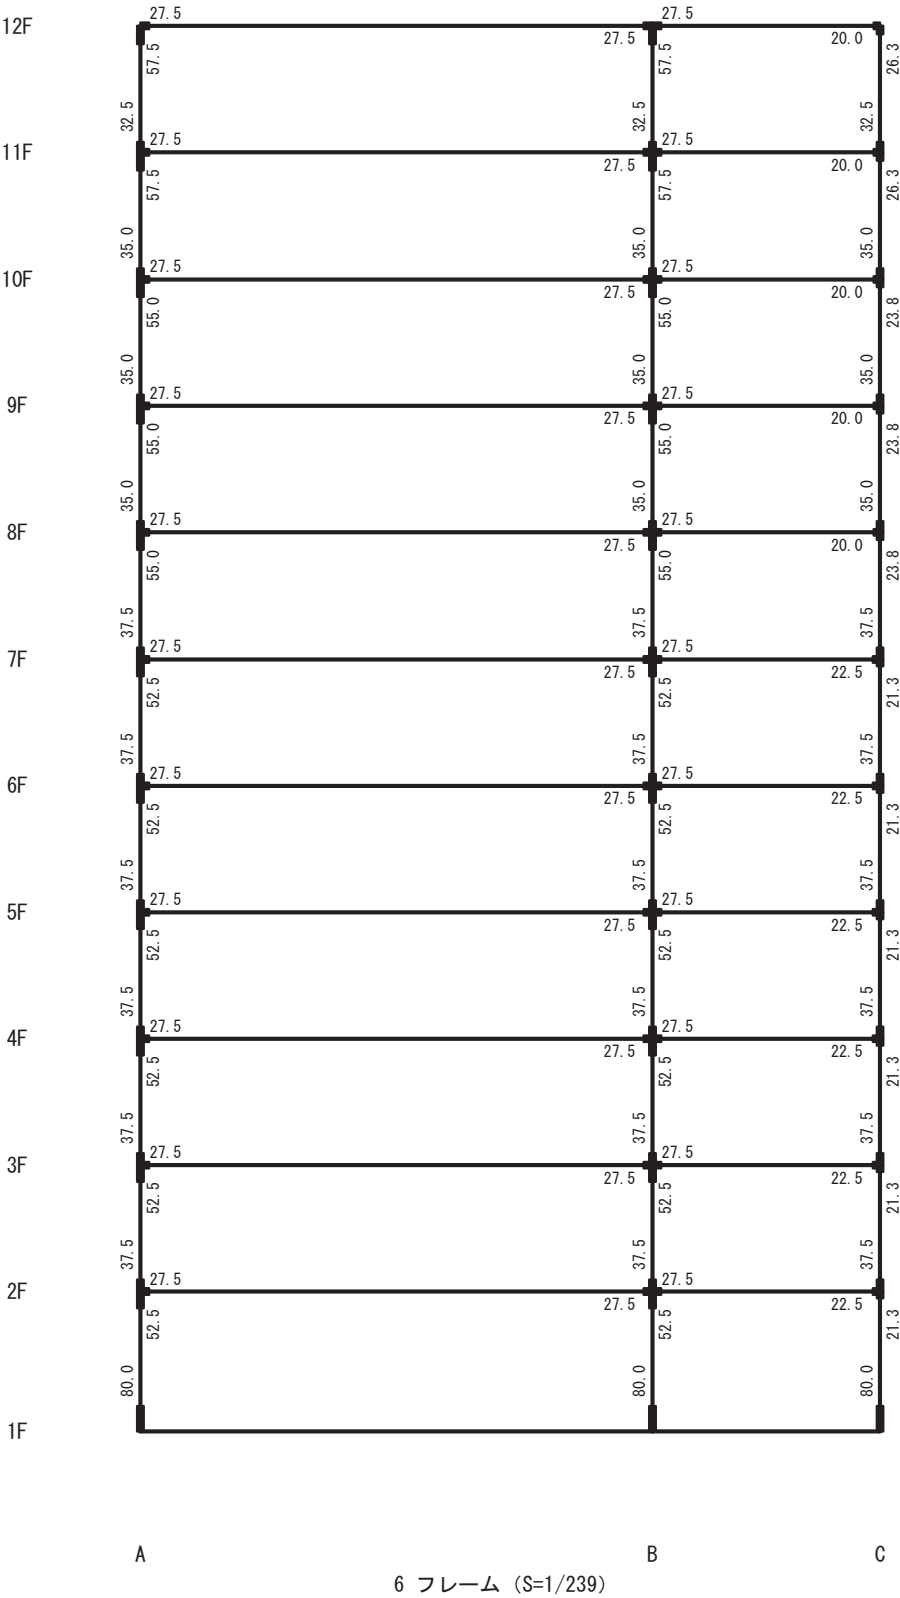

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1164.4	1160.6	1094.0	66.6	9131.8	644.8	644.8
B						1627.3	1627.3
A						1516.7	1516.7

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.4	1154.4	1077.6	76.8	9606.1	675.4	675.4
B						1819.1	1819.1
A						1706.8	1706.8

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.8	1150.7	1097.1	53.6	10466.0	838.3	838.3
B						2032.9	2032.9
A						1918.6	1918.6

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.8	1148.9	1092.2	56.7	10850.5	859.6	859.6
B						2110.4	2110.4
A						2001.9	2001.9

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.8	1147.7	1068.4	79.3	11278.4	844.0	844.0
B						2345.5	2345.5
A						2215.5	2215.5

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1141.8	1146.8	1066.6	80.3	12160.9	961.3	961.3
B						2687.7	2687.7
A						2542.4	2542.4

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.1	1146.2	1060.4	85.8	12517.9	968.4	968.4
B						2778.1	2778.1
A						2634.5	2634.5

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1142.1	1145.7	1057.4	88.3	12768.8	979.3	979.3
B						2842.0	2842.0
A						2699.9	2699.9

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1140.6	1145.1	1057.2	88.0	13426.3	1033.8	1033.8
B						3016.0	3016.0
A						2860.1	2860.1

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1140.1	1144.7	1050.8	93.9	14331.5	1064.1	1064.1
B						3215.1	3215.1
A						3047.4	3047.4

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1140.2	1144.5	1059.3	85.2	22184.1	1676.0	1676.0
B						4618.6	4618.6
A						4471.1	4471.1

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.5	1.5	9131.8	637.3	637.3
2						667.0	667.0
3						661.2	661.2
4						662.1	662.1
5						669.1	669.1
6						639.0	639.0

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.4	1791.7	1798.2	6.5	9606.1	647.8	647.8
2						702.6	702.6
3						705.4	705.4
4						700.8	700.8
5						697.2	697.2
6						647.8	647.8

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1781.5	1788.6	1797.6	9.0	10466.0	673.2	673.2
2						753.3	753.3
3						758.1	758.1
4						752.1	752.1
5						746.2	746.2
6						672.8	672.8

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1781.6	1786.9	1797.3	10.4	10850.5	701.7	701.7
2						771.4	771.4
3						777.8	777.8
4						770.9	770.9
5						763.3	763.3
6						701.2	701.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1781.6	1785.9	1797.2	11.4	11278.4	700.7	700.7
2						826.6	826.6
3						832.6	832.6
4						825.6	825.6
5						818.2	818.2
6						699.9	699.9

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1781.8	1785.2	1797.2	12.0	12160.9	700.6	700.6
2						910.1	910.1
3						917.3	917.3
4						909.1	909.1
5						900.4	900.4
6						700.1	700.1

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1781.8	1784.7	1797.0	12.3	12517.9	726.7	726.7
2						927.2	927.2
3						935.9	935.9
4						926.8	926.8
5						916.6	916.6
6						726.3	726.3

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.8	1784.4	1796.9	12.5	12768.8	736.6	736.6
2						956.8	956.8
3						966.4	966.4
4						956.9	956.9
5						945.6	945.6
6						736.1	736.1

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.0	1784.1	1796.7	12.6	13426.3	761.3	761.3
2						1024.1	1024.1
3						1036.0	1036.0
4						1024.9	1024.9
5						1011.2	1011.2
6						761.0	761.0


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.0	1783.9	1796.8	12.9	14331.5	822.4	822.4
2						1096.1	1096.1
3						1110.1	1110.1
4						1097.7	1097.7
5						1082.0	1082.0
6						822.6	822.6

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.1	1783.7	1798.0	14.2	22184.1	1361.5	1361.5
2						1605.1	1605.1
3						1615.9	1615.9
4						1606.1	1606.1
5						1593.4	1593.4
6						1360.0	1360.0

A-2.2 部材応力図

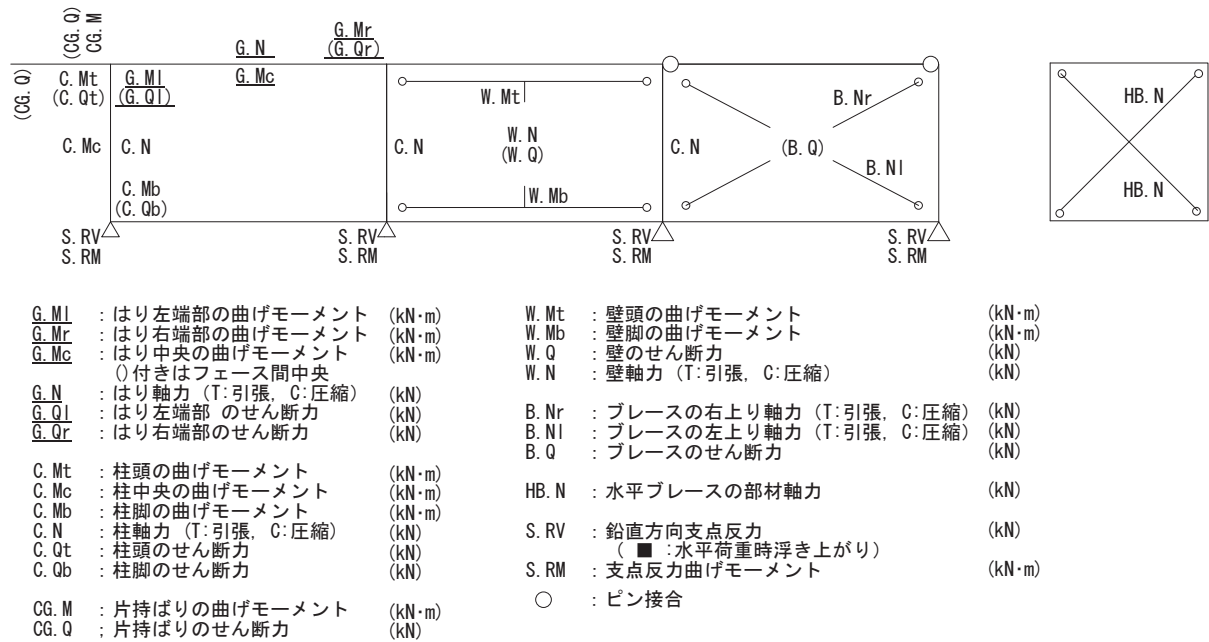

鉛直荷重 (立体解析)

		47.9 (22.3)		48.2 (47.7)		56.9 (48.8)		55.4 (49.7)		154.3 (78.5)							
12F	44475	4000	157.7 (68.6)	38.0	106.1 (48.0)	58.2 (50.5)	36.5	11.2 (5.3)	59.4 (49.5)	31.5	6.0 (2.9)	50.9 (48.5)	36.5	100.4 (45.4)	44.9 (23.2)	38.2	154.3 (67.1)
			20.4	322.1C	10.1	503.8C	0.6	529.9C	0.1	529.8C	9.9	50.8 (43.7)	5.7 (2.9)	61.5 (47.3)	81.3 (45.4)	194.9 (84.9)	114.1 (67.1)
11F		4025	82.9 (42.3)	29.2	69.7 (34.9)	65.4 (48.4)	30.6	9.5 (5.2)	54.6 (44.7)	28.2	5.9 (3.2)	39.1 (41.1)	30.6	65.8 (32.9)	85.5 (7.0)	29.4	80.8 (41.3)
			2.3	637.3C	0.5	936.0C	0.9	994.2C	0.5	994.2C	0.3	937.1C	2.3	637.2C	85.3 (41.3)		
10F		4000	87.4 (42.3)		77.5 (9.5)	70.8 (34.9)		31.1 (40.6)	11.3 (5.2)	51.3 (45.3)	6.9 (3.2)	64.3 (49.9)	66.5 (32.9)	180.4 (81.2)	85.3 (41.3)		
			97.5 (47.9)	30.3	76.2 (37.6)	69.5 (51.3)	33.8	13.7 (6.7)	56.1 (46.6)	30.4	8.2 (3.9)	36.2 (42.0)	33.8	71.2 (35.1)	73.4 (10.7)	30.6	95.1 (46.7)
		4000	1.6	949.6C	1.0	1375.9C	0.4	1461.9C	0.3	1462.0C	1.0	1377.0C	1.6	949.3C	91.8 (46.7)		
9F			94.3 (47.9)		71.9 (11.0)	74.2 (37.6)		31.2 (40.5)	13.0 (6.7)	51.5 (45.3)	7.6 (3.9)	64.8 (49.9)	69.2 (35.1)	175.4 (79.7)	91.8 (46.7)		
		4000	85.7 (41.8)	30.0	67.8 (33.0)	70.1 (51.3)	33.4	12.3 (6.3)	56.5 (46.6)	30.0	7.5 (3.8)	36.4 (42.0)	33.4	63.3 (30.8)	67.7 (12.2)	30.2	83.6 (40.8)
8F			2.1	1261.5C	1.7	1818.5C	0.2	1930.7C	0.1	1930.8C	1.8	1819.7C	2.1	1260.9C	79.4 (40.8)		
		4025	81.6 (41.8)		65.3 (12.8)	64.4 (33.0)		32.4 (40.6)	12.7 (6.3)	51.5 (45.3)	7.6 (3.8)	66.0 (49.9)	59.7 (30.8)	169.3 (78.0)	79.4 (40.8)		
			92.1 (49.4)	29.8	71.9 (38.5)	71.0 (51.3)	32.4	11.1 (5.2)	56.2 (46.6)	30.2	6.6 (2.9)	37.3 (42.0)	32.4	67.5 (36.1)	61.3 (13.9)	30.0	89.9 (48.0)
	4000	7.3	1571.0C	5.5	2261.7C	0.6	2398.2C	0.8	2398.5C	5.2	2263.0C	7.3	1570.2C	103.5 (48.0)			
7F		106.7 (49.4)		129.0 (0.7)	82.9 (38.5)		39.0 (43.3)	9.9 (5.2)	52.5 (45.4)	5.1 (2.9)	54.0 (47.4)	77.8 (36.1)	235.3 (100.6)	103.5 (48.0)			
	4000	135.2 (63.0)	36.5	104.3 (48.6)	58.1 (48.6)	35.5	7.7 (4.0)	56.7 (46.5)	29.4	4.1 (2.1)	43.3 (44.5)	35.4	99.1 (46.1)	123.0 (1.1)	36.7	131.8 (61.3)	
6F		9.1	1903.2C	7.1	2690.3C	0.3	2870.3C	0.1	2870.8C	7.0	2692.9C	9.1	1901.7C	113.6 (61.3)			
	4000	116.9 (63.0)		113.2 (3.5)	90.1 (48.6)		40.5 (43.2)	8.4 (4.0)	52.7 (45.4)	4.3 (2.1)	56.5 (47.7)	85.1 (46.1)	222.0 (96.6)	113.6 (61.3)			
		111.1 (52.7)	35.5	83.3 (39.2)	60.1 (48.7)	33.7	7.5 (3.7)	56.3 (46.5)	29.5	4.3 (2.0)	44.2 (44.2)	33.7	79.1 (37.1)	107.7 (5.1)	35.7	108.4 (51.3)	
	4000	5.6	2230.8C	4.9	3122.0C	0.1	3340.8C	0.3	3341.7C	5.0	3125.9C	5.6	2228.6C	96.9 (51.3)			
5F		99.8 (52.7)		81.4 (12.4)	73.4 (39.2)		43.3 (43.8)	7.4 (3.7)	53.2 (45.5)	3.7 (2.0)	55.9 (47.3)	69.2 (37.1)	190.4 (88.0)	96.9 (51.3)			
	4000	95.5 (44.5)	35.9	66.9 (30.9)	58.9 (48.1)	32.9	5.6 (2.8)	56.3 (46.4)	29.3	3.2 (1.4)	46.4 (44.6)	32.9	63.6 (29.2)	76.9 (13.7)	36.1	93.5 (43.4)	
		6.6	2548.1C	5.1	3559.8C	0.0	3809.4C	0.3	3810.6C	5.1	3564.9C	6.6	2545.4C	80.0 (43.4)			
4F	4000	82.4 (44.5)		50.5 (20.9)	56.8 (30.9)		46.1 (44.2)	5.6 (2.8)	53.8 (45.6)	2.6 (1.4)	56.2 (47.0)	53.3 (29.2)	161.4 (79.8)	80.0 (43.4)			
		82.9 (38.8)	35.5	52.3 (23.9)	58.6 (47.7)	31.7	4.5 (2.3)	56.2 (46.3)	29.1	2.6 (1.2)	48.5 (44.9)	31.7	49.8 (22.5)	46.9 (21.9)	35.6	81.4 (37.9)	
	4000	5.3	2858.0C	4.6	4007.9C	0.0	4280.3C	0.2	4281.9C	4.7	4014.0C	5.3	2854.9C	70.3 (37.9)			
3F		72.2 (38.8)		18.9 (29.8)	43.2 (23.9)		48.9 (44.7)	4.5 (2.3)	54.3 (45.7)	2.1 (1.2)	56.4 (46.8)	40.4 (22.5)	130.2 (71.2)	70.3 (37.9)			
	4000	60.7 (27.2)	35.9	33.9 (15.4)	58.1 (47.2)	30.6	2.6 (1.2)	56.0 (46.2)	28.9	1.6 (0.5)	50.6 (45.1)	30.6	32.5 (14.7)	16.5 (30.5)	36.0	60.0 (26.7)	
		6.3	3160.0C	3.0	4464.6C	0.2	4751.4C	0.5	4753.3C	3.2	4471.4C	6.3	3156.6C	46.7 (26.7)			
2F	4425	48.0 (27.2)		19.2 (40.1)	27.8 (15.4)		53.0 (46.0)	2.1 (1.2)	55.8 (46.5)	0.6 (0.5)	56.0 (46.9)	26.1 (14.7)	99.7 (62.5)	46.7 (26.7)			
		53.0 (26.9)	33.9	9.8 (2.3)	56.9 (47.1)	30.3	1.6 (1.1)	56.7 (46.7)	28.9	1.4 (0.8)	53.8 (46.3)	30.3	9.5 (2.0)	20.5 (40.5)	34.0	53.0 (26.7)	
		6.5	3452.7C	4.8	4928.6C	0.7	5221.1C	0.4	5223.5C	5.1	4936.1C	6.5	3449.2C	65.3 (26.7)			
1F		66.0 (26.9)		243.5 (187.9)	0.2 (2.3)	202.5 (157.5)	3.1 (1.1)	205.1 (163.2)	2.2 (0.8)	243.3 (188.8)	0.7 (2.0)	65.3 (138.4)	65.3 (26.7)				
		3979.1	167.8	5792.9	243.8	99.5	6049.6	205.6	117.2	6051.7	202.9	99.4	5800.2	244.0	167.9	3975.5	
		(138.6)		(169.0)			(163.3)			(157.6)			(188.1)				
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000															
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)									

鉛直荷重 (立体解析)


		59.2 (41.0)		74.3 (76.8)		104.4 (83.0)		102.9 (84.1)		225.5 (119.9)									
12F	44475	4000	234.9 (102.0)	234.9 (122.6)	61.9	157.2 (71.4)	98.1 (83.4)	60.5	8.9 (4.3)	83.1 (77.1)	52.9	30.4 (14.0)	74.0 (76.1)	58.2	151.7 (69.0)	48.9 (43.7)	61.5	225.5 (97.9)	
			30.9	457.0C		14.5	739.0C		0.3	767.6C		2.4	767.3C		13.7	735.5C		29.6	453.5C
11F		4025	173.0 (102.0)	173.0 (102.0)	134.1 (75.5)	128.3 (71.4)	46.5 (57.9)	8.2 (4.3)	91.0 (69.1)	25.7 (14.0)	106.0 (74.1)	124.4 (69.0)	282.0 (123.0)	166.3 (97.9)					
			122.1 (62.3)	295.1 (126.7)	42.8	106.3 (53.1)	100.6 (72.9)	46.7	9.2 (4.9)	64.0 (61.6)	42.7	22.3 (12.3)	43.0 (56.6)	45.7	102.2 (51.2)	120.6 (111.2)	42.7	115.8 (59.2)	
10F		4000	3.2	846.1C		0.5	1282.7C		0.7	1370.9C		2.4	1351.7C		0.8	1257.9C		3.4	838.1C
			128.5 (62.3)	128.5 (62.3)	114.9 (13.4)	107.3 (53.1)	35.5 (57.1)	10.6 (4.9)	94.5 (72.0)	27.2 (12.3)	113.8 (78.2)	103.8 (51.2)	258.8 (117.1)	122.6 (59.2)					
9F		4000	143.6 (70.5)	272.1 (120.9)	44.7	115.6 (57.0)	108.0 (77.2)	51.6	13.2 (6.4)	59.3 (62.2)	46.5	32.9 (16.0)	34.3 (56.1)	49.3	111.0 (54.8)	101.0 (17.2)	44.5	136.2 (67.0)	
			2.5	1237.2C		1.6	1850.5C		0.5	1987.9C		0.8	1953.0C		1.4	1805.2C		2.3	1224.7C
8F		4000	138.5 (70.5)	138.5 (70.5)	106.7 (15.5)	112.3 (57.0)	36.0 (57.0)	12.3 (6.4)	95.0 (71.9)	31.3 (16.0)	114.5 (78.2)	108.1 (54.8)	251.7 (115.0)	131.6 (67.0)					
			128.5 (61.8)	265.0 (118.7)	44.2	103.2 (50.4)	108.8 (77.2)	50.9	12.0 (6.1)	60.3 (62.3)	45.7	29.4 (14.7)	34.4 (56.0)	48.9	99.3 (48.4)	92.9 (19.3)	43.9	120.1 (58.6)	
7F		4025	2.8	1626.8C		2.5	2420.5C		0.3	2604.8C		0.0	2554.2C		2.4	2354.7C		2.8	1609.8C
			120.8 (61.8)	120.8 (61.8)	96.4 (18.3)	98.3 (50.4)	38.4 (57.2)	12.5 (6.1)	94.0 (71.7)	29.5 (14.7)	115.2 (78.0)	94.4 (48.4)	242.9 (112.5)	114.5 (58.6)					
6F	4000	134.4 (71.7)	255.2 (116.0)	44.0	108.0 (57.4)	109.8 (77.0)	49.3	10.0 (4.6)	60.9 (62.5)	45.9	27.9 (13.3)	36.6 (56.2)	47.4	104.5 (55.3)	83.7 (21.8)	43.7	128.4 (68.2)		
		9.8	2016.1C		7.6	2997.1C		0.8	3226.6C		1.1	3159.9C		6.8	2910.7C		8.8	1995.0C	
5F	4000	154.0 (71.7)	154.0 (71.7)	187.3 (2.3)	123.2 (57.4)	49.2 (61.5)	8.3 (4.6)	94.4 (71.5)	25.6 (13.3)	96.9 (74.2)	118.0 (55.3)	331.0 (141.5)	146.1 (68.2)						
		193.6 (90.2)	347.6 (146.3)	52.0	153.7 (71.6)	89.6 (72.7)	53.9	5.6 (3.0)	63.1 (62.8)	44.6	22.7 (11.4)	46.1 (60.1)	51.8	148.3 (69.1)	169.5 (2.5)	51.4	184.9 (86.2)		
4F	4000	13.1	2436.8C		10.5	3551.5C		0.3	3856.5C		0.2	3770.2C		10.1	3443.2C		12.4	2410.4C	
		167.4 (90.2)	167.4 (90.2)	164.4 (3.7)	132.7 (71.6)	52.2 (61.6)	6.2 (3.0)	92.8 (71.0)	23.0 (11.4)	98.7 (74.0)	128.2 (69.1)	312.7 (136.1)	160.1 (86.2)						
3F	4000	159.9 (75.7)	327.3 (140.3)	50.7	123.9 (58.1)	92.1 (72.7)	51.2	6.2 (2.9)	64.6 (63.2)	44.6	20.5 (10.1)	49.2 (60.3)	49.4	119.3 (56.1)	148.9 (7.9)	50.2	152.7 (72.4)		
		8.5	2853.9C		7.6	4115.6C		0.3	4490.8C		0.3	4384.7C		7.1	3985.4C		7.9	2822.7C	
2F	4000	142.9 (75.7)	142.9 (75.7)	118.8 (16.6)	108.6 (58.1)	57.4 (62.6)	5.5 (2.9)	91.1 (70.4)	20.0 (10.1)	95.2 (72.7)	105.1 (56.1)	268.4 (124.0)	137.0 (72.4)						
		137.5 (63.9)	280.4 (127.5)	51.4	100.0 (46.1)	89.8 (71.6)	49.8	4.6 (2.1)	67.4 (63.8)	44.1	16.1 (7.9)	54.9 (61.5)	48.3	96.1 (44.4)	106.0 (20.0)	51.0	131.5 (61.2)		
1F	4425	9.8	3262.1C		7.9	4699.2C		0.3	5134.8C		0.4	5009.1C		7.3	4547.7C		9.0	3227.1C	
		118.0 (63.9)	118.0 (63.9)	74.7 (28.7)	84.2 (46.1)	62.8 (63.5)	4.0 (2.1)	89.1 (69.7)	15.3 (7.9)	92.8 (71.6)	81.5 (44.4)	227.9 (112.6)	113.4 (61.2)						
		119.4 (55.6)	237.4 (115.4)	50.8	79.1 (36.0)	88.6 (70.7)	47.7	3.8 (1.8)	70.6 (64.5)	43.5	12.9 (6.3)	60.8 (62.7)	46.6	75.8 (34.6)	64.6 (31.4)	50.5	114.4 (53.5)		
		8.3	3663.6C		7.1	5303.9C		0.3	5790.5C		0.4	5645.4C		6.6	5131.7C		7.5	3625.6C	
		102.9 (55.6)	102.9 (55.6)	29.6 (41.3)	64.8 (36.0)	68.0 (64.5)	3.3 (1.8)	86.9 (69.0)	12.2 (6.3)	90.1 (70.4)	62.7 (34.6)	184.2 (100.7)	99.4 (53.5)						
		88.4 (39.7)	191.3 (102.7)	51.3	52.0 (23.4)	87.2 (69.8)	45.7	2.3 (0.9)	73.6 (65.3)	43.1	8.1 (3.7)	66.7 (63.9)	45.0	49.5 (22.4)	22.1 (43.4)	51.1	84.8 (38.3)		
		9.0	4058.1C		5.3	5928.3C		0.6	6455.8C		0.6	6291.8C		4.7	5736.2C		8.3	4017.9C	
		70.4 (39.7)	70.4 (39.7)	25.0 (55.8)	41.5 (23.4)	74.3 (65.8)	1.2 (0.9)	84.6 (68.1)	6.8 (3.7)	85.1 (68.7)	40.1 (22.4)	138.0 (87.1)	68.2 (38.3)						
		71.6 (34.8)	142.0 (88.3)	48.7	17.1 (4.6)	83.6 (68.4)	44.4	1.9 (1.1)	77.4 (66.1)	42.4	4.1 (2.0)	73.7 (65.5)	44.0	15.7 (4.2)	29.2 (56.9)	48.6	69.8 (34.3)		
		5.4	4442.5C		6.9	6572.2C		0.5	7130.0C		0.4	6947.2C		6.3	6360.9C		6.1	4401.1C	
		82.4 (34.8)	82.4 (34.8)	309.8 (231.9)	3.3 (4.6)	259.5 (192.9)	2.8 (1.1)	263.5 (200.5)	4.9 (2.0)	313.3 (207.9)	3.1 (4.2)	81.9 (168.6)	81.9 (34.3)						
		5368.2	5368.2	222.0	7998.3	113.1	131.8	8509.1	262.3	155.2	8327.0	258.7	132.1	7181.7	210.2	222.0	5326.7		
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200			
		36000																	
		1	2	3	4	5	6												
		B フレーム (S=1/272)																	

B フレーム (S=1/272)


鉛直荷重 (立体解析)

		17.8 (36.5)		32.6 (39.9)		69.7 (49.4)		66.7 (47.7)		54.2 (45.9)							
12F	4000	70.2 (29.0)	35.9 (51.0)	42.3 (22.2)	60.1 (47.6)	33.6 (1.9)	3.9 (38.0)	28.7 (30.7)	31.6 (16.6)	38.1 (39.8)	27.5 (28.4)	38.4 (41.5)	33.7 (22.3)	54.2 (22.3)			
		12.1	135.5C	2.1	216.0C	0.2	209.5C	1.7	226.3C	1.3	227.9C	9.5	130.2C				
11F	4025	46.0 (29.0)	30.2 (0.8)	46.4 (22.2)	36.5 (42.3)	3.6 (1.9)	71.8 (51.5)	34.9 (16.6)	29.6 (16.4)	25.7 (13.5)	49.9 (22.1)	35.2 (22.3)					
		21.8 (13.6)	67.8 (26.4)	4.2 (23.5)	44.8 (49.2)	61.1 (49.2)	2.7 (1.5)	30.2 (40.0)	32.5 (17.5)	33.3 (17.5)	3.6 (9.2)	6.4 (11.4)	20.8 (3.5)	17.0 (9.3)	14.8 (9.3)		
	5.6	269.5C	2.5	432.0C	0.4	463.3C	1.9	438.6C	2.2	396.1C	3.9	259.5C					
10F	4000	32.9 (13.6)	40.6 (2.3)	49.8 (23.5)	28.4 (42.1)	3.4 (1.5)	78.7 (54.9)	37.2 (17.5)	34.3 (18.4)	25.1 (11.4)	52.2 (23.9)	22.6 (9.3)					
		43.4 (21.5)	76.3 (30.1)	7.2 (27.4)	53.9 (51.7)	63.2 (51.7)	3.8 (1.9)	21.1 (38.9)	35.7 (20.2)	39.8 (20.2)	1.7 (9.4)	7.0 (14.5)	28.7 (3.9)	19.5 (14.7)	29.6 (14.7)		
	0.4	401.1C	0.8	639.7C	0.1	706.3C	0.7	644.3C	0.3	556.7C	0.3	384.7C					
9F	4000	42.5 (21.5)	41.3 (2.8)	55.6 (27.4)	28.8 (41.9)	3.9 (1.9)	79.5 (55.0)	41.1 (20.2)	35.2 (18.7)	29.3 (14.5)	53.8 (24.2)	29.1 (14.7)					
		36.4 (18.7)	78.9 (30.6)	6.2 (25.7)	50.3 (51.9)	64.6 (51.9)	3.5 (1.8)	21.4 (38.8)	35.2 (19.2)	37.4 (9.2)	0.9 (13.1)	25.8 (3.7)	19.9 (12.7)	24.8 (12.7)			
	1.1	534.5C	1.1	848.7C	0.1	950.8C	1.0	851.5C	0.5	718.9C	0.7	511.4C					
8F	4025	38.5 (18.7)	35.7 (1.2)	52.6 (25.7)	30.9 (42.4)	3.6 (1.8)	77.5 (54.4)	39.3 (19.2)	33.8 (18.3)	26.7 (13.1)	49.9 (23.1)	26.2 (12.7)					
		34.2 (17.2)	72.7 (29.0)	6.5 (23.4)	46.5 (51.4)	63.4 (51.4)	3.6 (1.8)	23.7 (39.4)	35.0 (18.0)	35.7 (9.6)	6.9 (11.9)	23.7 (4.7)	16.5 (11.8)	23.7 (11.8)			
	0.3	664.3C	0.7	1056.0C	0.0	1193.2C	0.5	1055.3C	0.2	878.6C	0.2	635.1C					
7F	4000	34.9 (17.2)	33.6 (0.5)	47.9 (23.4)	32.4 (42.5)	3.6 (1.8)	78.0 (54.3)	36.7 (18.0)	34.0 (18.3)	24.2 (11.9)	48.9 (22.8)	24.0 (11.8)					
		35.5 (17.9)	70.4 (28.4)	6.6 (25.3)	50.0 (51.3)	64.3 (51.3)	4.1 (2.1)	24.6 (39.5)	34.3 (19.9)	39.2 (9.5)	7.0 (12.7)	25.2 (5.0)	15.4 (12.6)	24.9 (12.6)			
	0.3	792.4C	0.6	1266.4C	0.1	1437.8C	0.6	1263.2C	0.2	1043.8C	0.2	757.2C					
6F	4000	36.1 (17.9)	29.2 (0.7)	51.2 (25.3)	34.8 (42.7)	4.3 (2.1)	77.1 (53.8)	40.5 (19.9)	33.2 (18.2)	25.7 (12.7)	46.2 (22.1)	25.4 (12.6)					
		29.6 (15.2)	65.7 (27.1)	6.8 (21.9)	42.7 (51.0)	64.7 (51.0)	3.4 (1.8)	27.2 (40.0)	33.5 (17.5)	34.0 (9.7)	7.1 (10.3)	20.3 (5.7)	16.2 (10.7)	20.8 (10.7)			
	0.7	917.7C	1.0	1475.4C	0.2	1680.9C	1.1	1468.0C	0.4	1206.5C	0.7	877.0C					
5F	4000	31.0 (15.2)	20.1 (3.3)	44.8 (21.9)	38.9 (43.7)	3.7 (1.8)	72.6 (52.5)	36.2 (17.5)	30.0 (17.2)	21.1 (10.3)	40.3 (20.5)	22.2 (10.7)					
		25.3 (12.6)	56.3 (24.5)	6.9 (18.8)	37.3 (50.1)	62.0 (50.1)	2.9 (1.5)	32.3 (41.3)	33.1 (15.5)	30.3 (15.5)	6.1 (10.6)	16.2 (8.1)	7.3 (7.3)	18.1 (9.2)			
	0.0	1037.7C	0.3	1680.5C	0.1	1920.6C	0.6	1665.5C	0.0	1362.9C	0.2	992.6C					
4F	4000	25.2 (12.6)	11.2 (5.8)	38.0 (18.8)	43.2 (44.6)	3.1 (1.5)	68.4 (51.1)	31.5 (15.5)	26.9 (16.4)	16.2 (8.1)	34.8 (19.0)	18.5 (9.2)					
		22.0 (11.1)	47.2 (22.0)	7.0 (16.6)	33.2 (49.2)	60.0 (49.2)	2.3 (1.2)	37.8 (42.6)	32.5 (14.1)	27.8 (11.4)	9.1 (7.0)	12.6 (6.2)	1.9 (8.8)	16.2 (8.3)			
	0.1	1153.7C	0.1	1884.1C	0.1	2159.5C	0.4	1858.1C	0.2	1515.3C	0.4	1105.2C					
3F	4000	22.2 (11.1)	2.1 (8.4)	33.1 (16.6)	47.5 (45.4)	2.4 (1.2)	64.0 (49.7)	28.6 (14.1)	23.8 (15.5)	12.2 (6.2)	28.6 (17.4)	17.0 (8.3)					
		15.0 (6.9)	37.3 (19.4)	7.5 (13.9)	27.2 (48.4)	58.2 (48.4)	1.6 (0.9)	43.5 (44.0)	31.9 (12.0)	23.3 (12.0)	12.1 (12.3)	7.1 (3.9)	8.0 (10.5)	11.6 (5.4)			
	1.3	1265.1C	0.7	2086.5C	0.2	2397.8C	0.7	2045.6C	0.1	1663.6C	0.7	1214.5C					
2F	4425	12.4 (6.9)	10.8 (12.2)	28.6 (13.9)	54.6 (47.7)	1.9 (0.9)	57.1 (48.2)	24.8 (12.0)	19.6 (14.8)	7.8 (3.9)	24.4 (16.5)	10.1 (5.4)					
		15.4 (9.1)	27.9 (16.9)	6.9 (4.6)	13.8 (47.3)	53.2 (47.3)	0.2 (0.0)	52.4 (46.9)	32.0 (14.2)	14.2 (5.8)	18.2 (14.4)	7.4 (0.1)	1.3 (12.6)	14.3 (8.7)			
	4.7	1374.3C	3.6	2288.0C	0.3	2638.1C	1.4	2228.7C	1.6	1808.0C	5.1	1323.1C					
1F		24.9 (9.1)	249.8 (194.5)	6.7 (4.6)	200.3 (155.4)	0.4 (0.0)	208.6 (164.3)	11.3 (5.8)	253.0 (171.0)	1.8 (0.1)	24.4 (131.2)	24.4 (8.7)					
		1559.7	24.9	185.2	2696.3	256.5	94.2	2998.4	200.7	117.9	2591.0	197.3	97.4	2216.7	254.8	183.0	1507.5
		(132.0)			(171.0)			(155.4)	(162.1)		(155.5)			(195.2)			
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6	C フレーム (S=1/272)									


鉛直荷重 (立体解析)

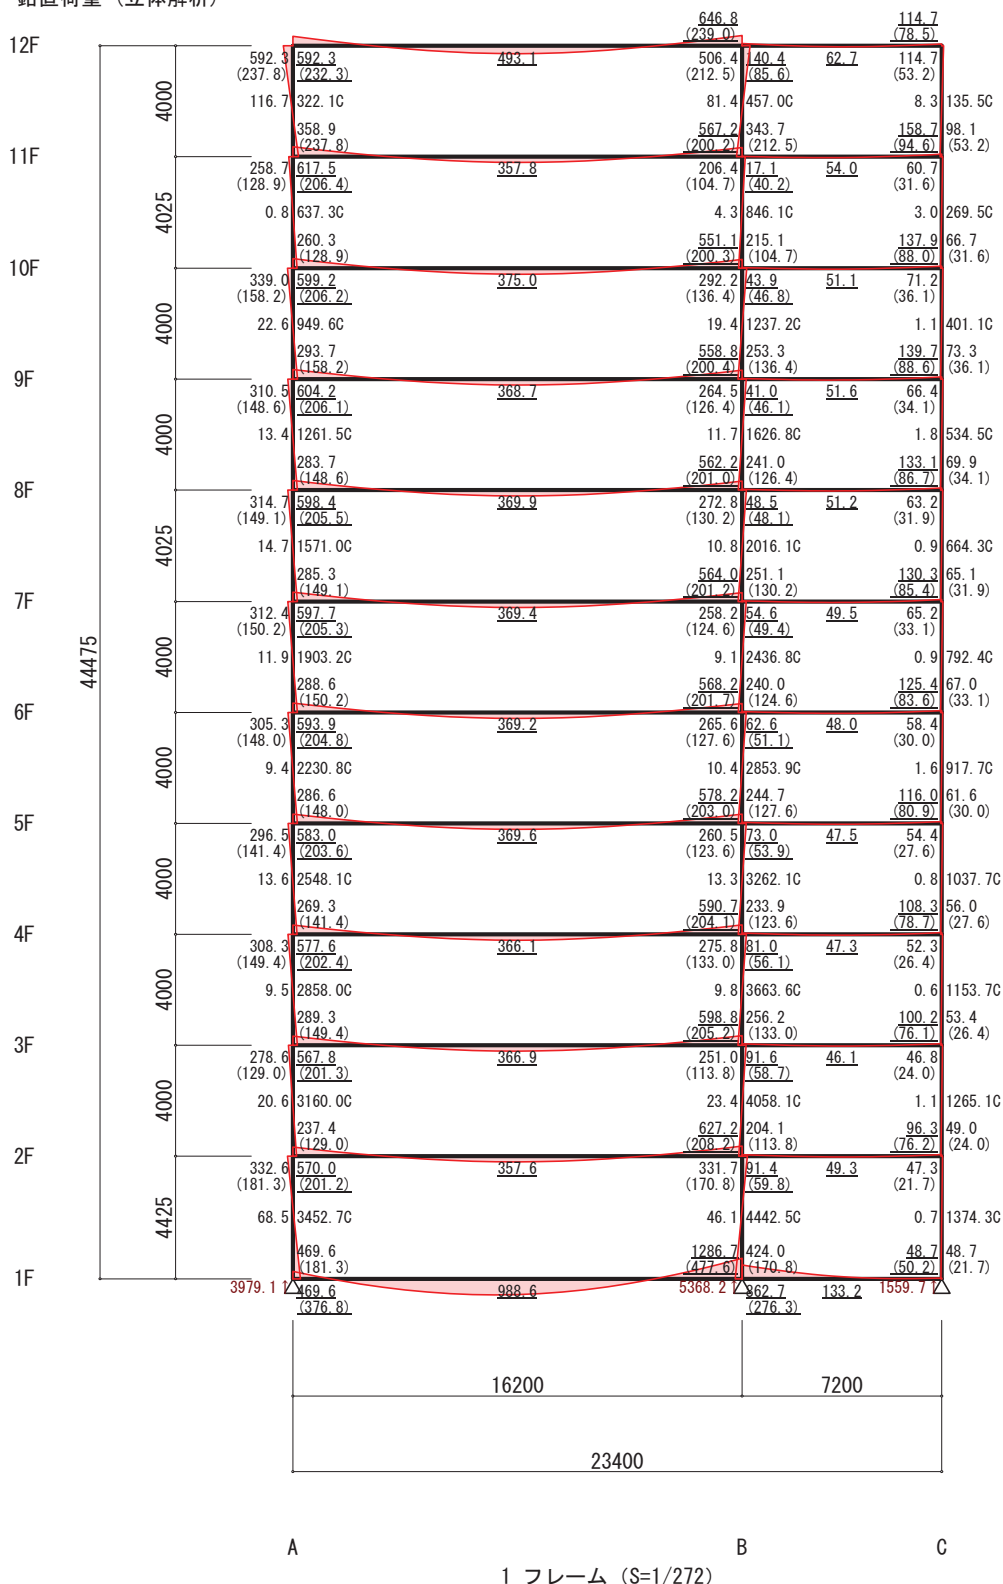


鉛直荷重 (立体解析)

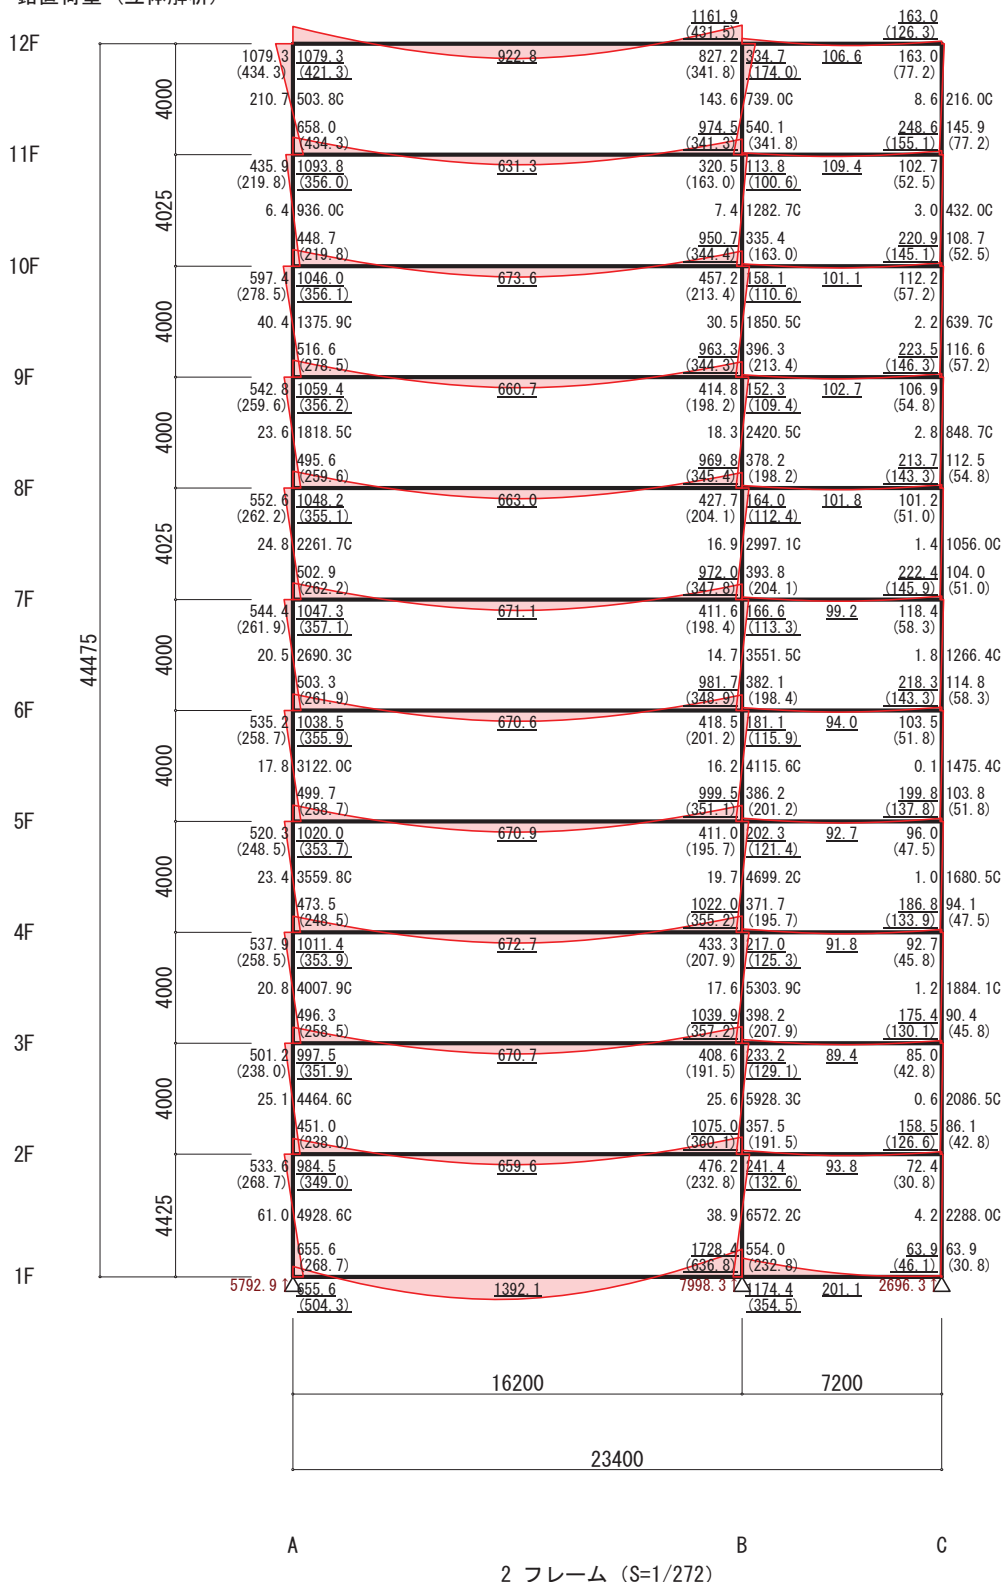

鉛直荷重 (立体解析)

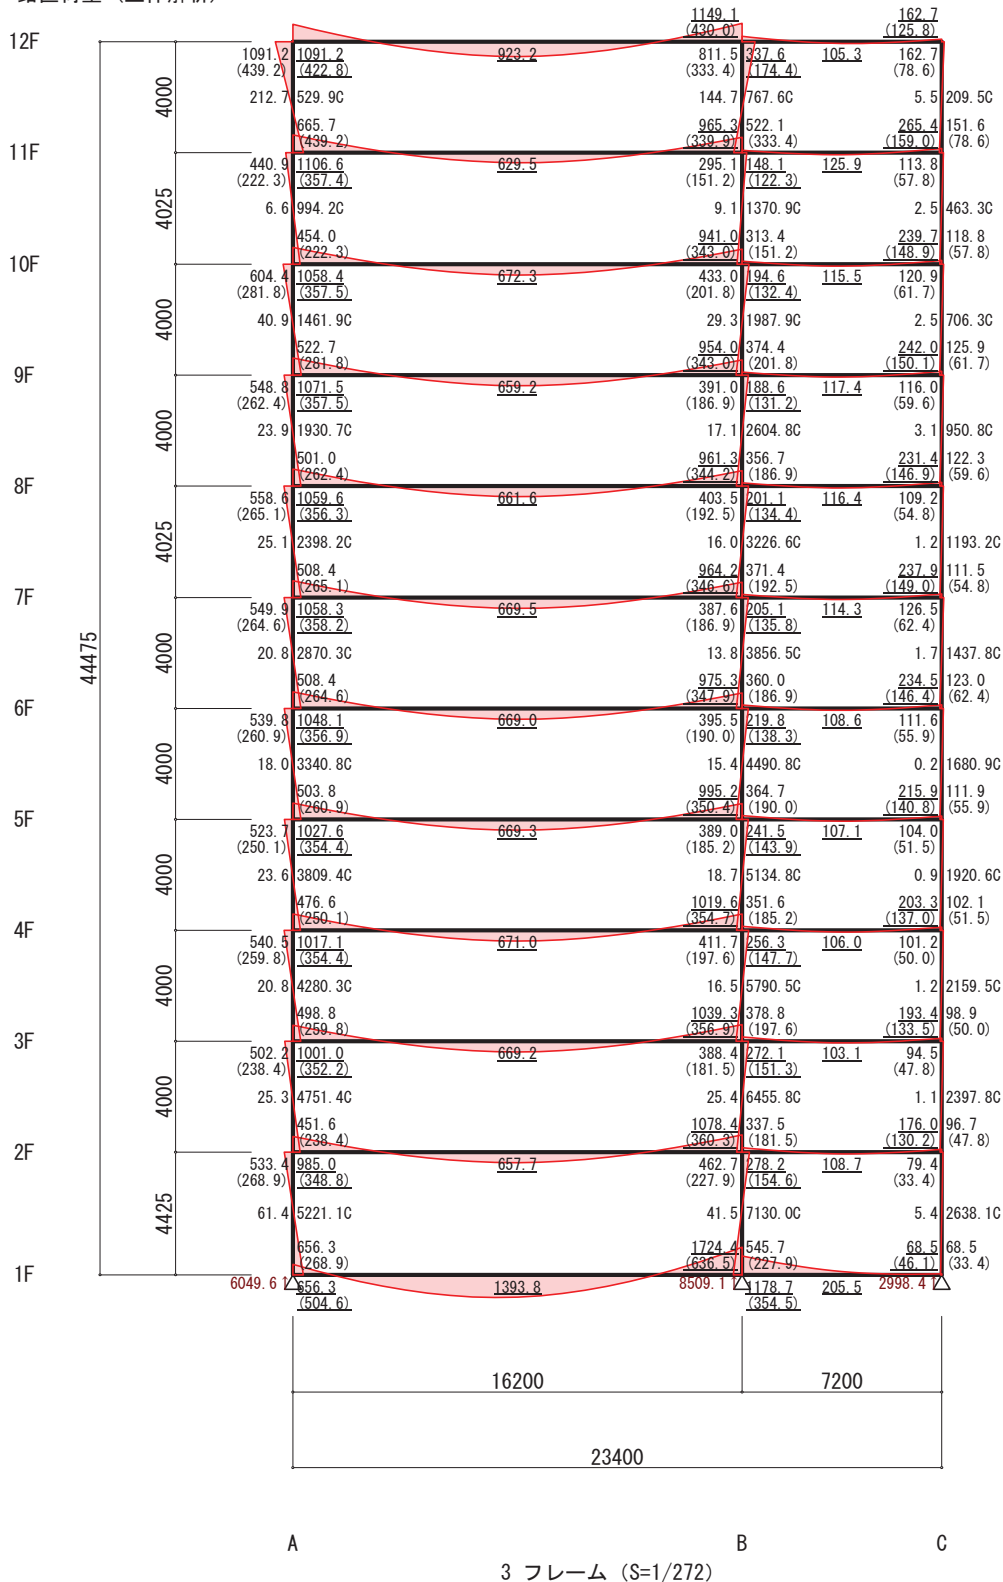


鉛直荷重（立体解析）

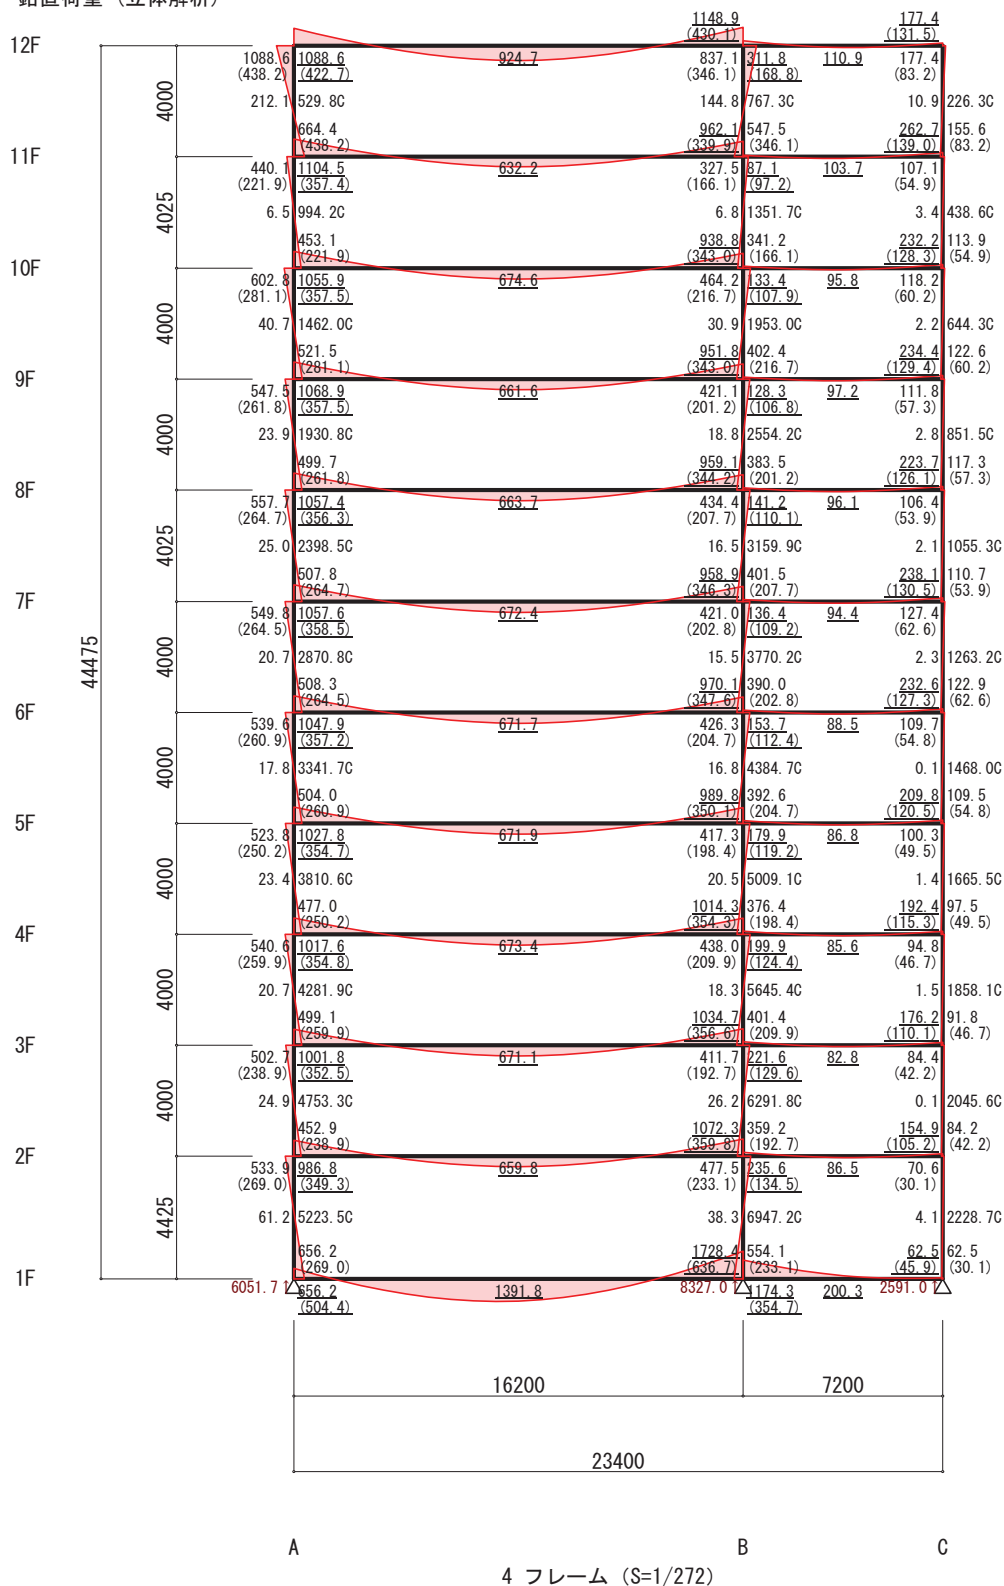


4 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

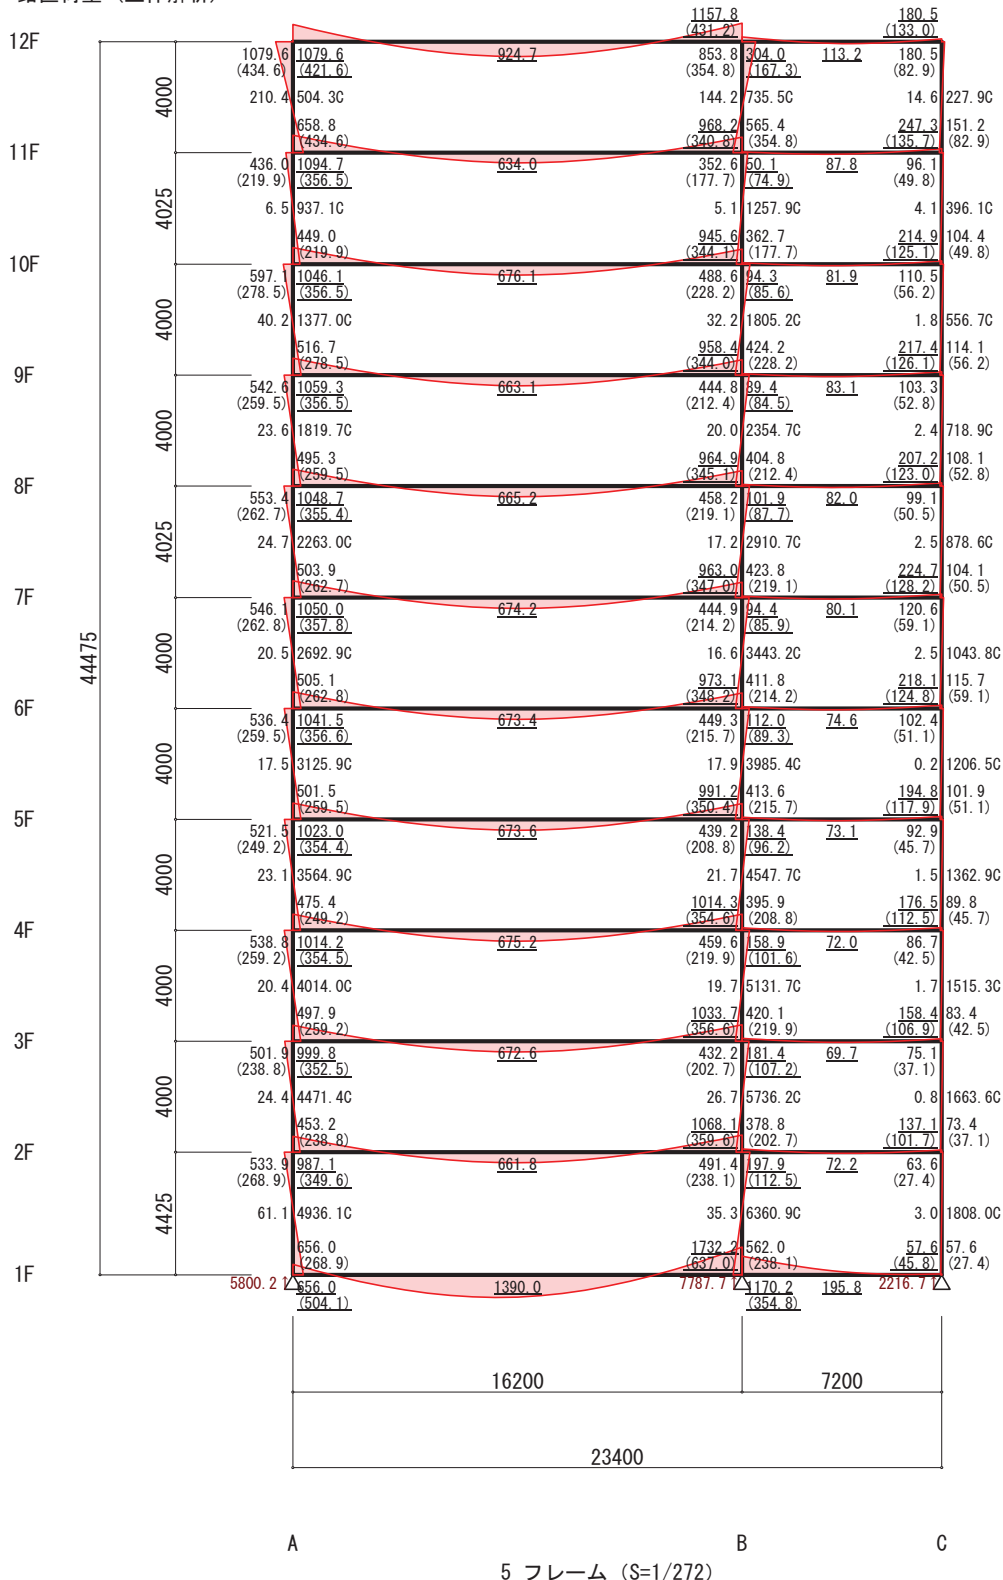

鉛直荷重 (立体解析)

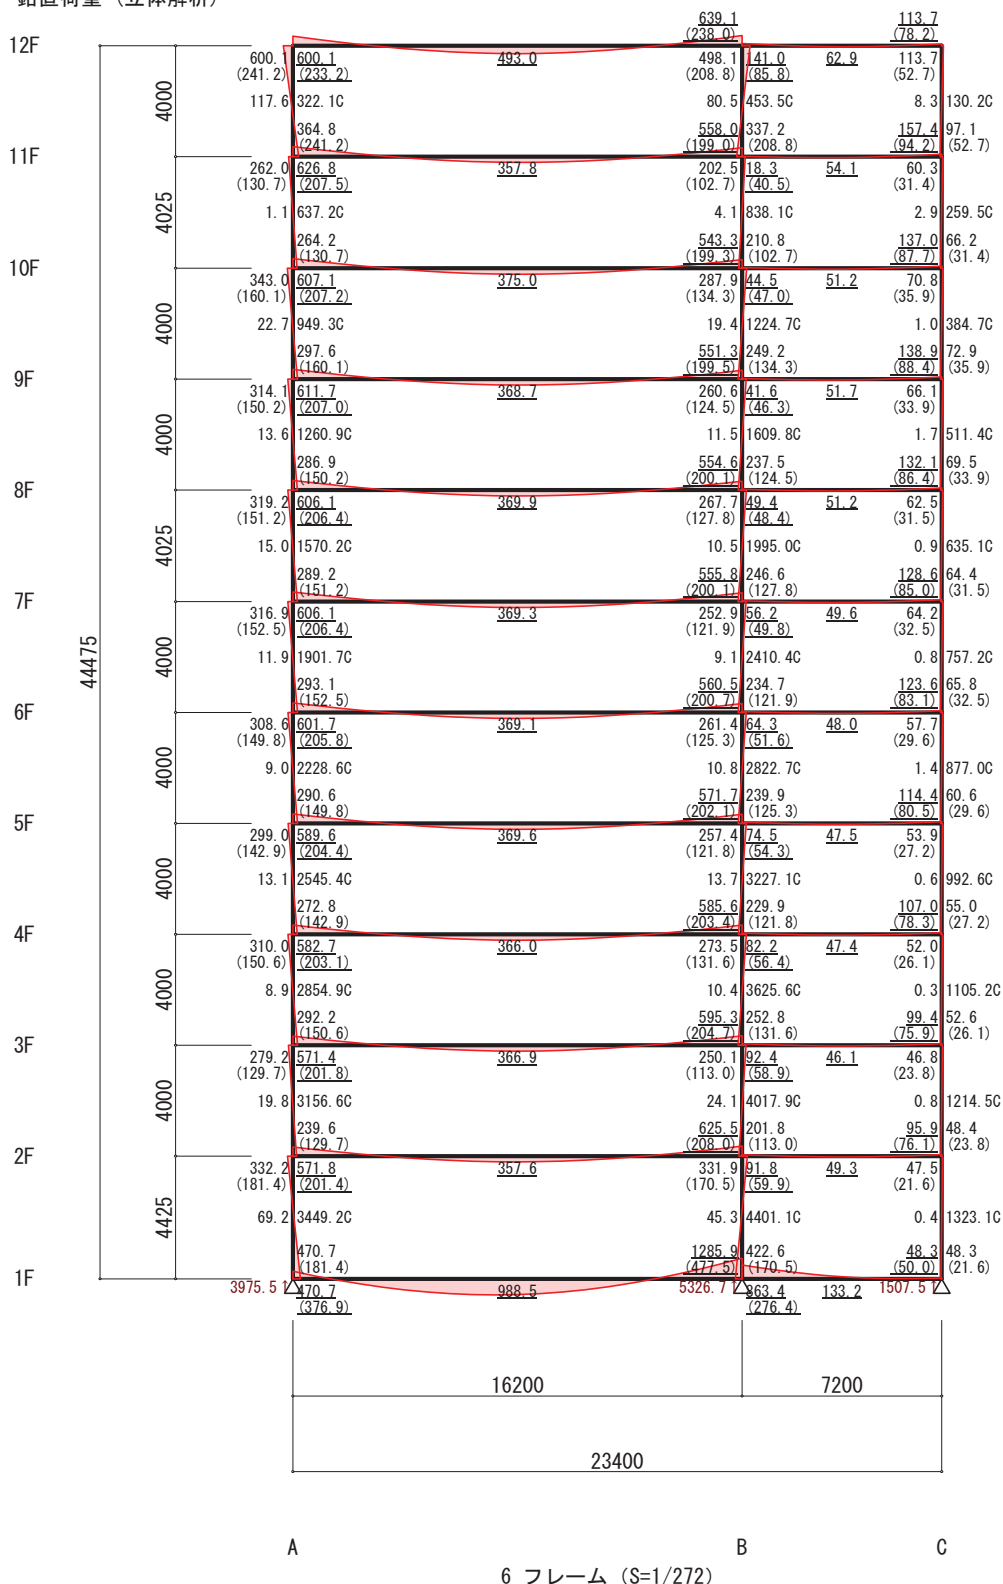

方向 正加力 (立体解析)		178.8 (57.0)		290.1 (83.4)		267.3 (74.3)		310.6 (83.4)		231.9 (57.1)							
44475	4000	231.8 (82.9)	231.8 (57.0)	26.5	489.5 (201.1)	310.7 (83.4)	10.3	557.4 (231.6)	267.3 (74.3)	0.0	290.1 (83.4)	10.3	489.5 (201.1)	178.9 (57.1)	26.5	231.9 (83.0)	
		66.0	62.2T		87.3	28.4T		94.3	8.5C		94.3	8.6T		87.3	28.5C	66.0	62.2C
			99.9 (82.9)		436.4 (125.6)	314.9 (201.1)		502.2 (140.1)	368.9 (231.6)		494.9 (137.5)	368.8 (231.6)		506.1 (140.0)	314.9 (201.1)	467.9 (125.6)	99.9 (83.0)
	4025	368.0 (155.1)	467.8 (125.6)	15.7	627.6 (300.5)	506.2 (140.1)	2.0	628.2 (317.8)	494.9 (137.5)	0.0	628.2 (317.8)	502.2 (140.0)	2.0	627.6 (300.5)	436.5 (125.6)	15.7	368.0 (155.1)
		55.9	195.4T		22.9	46.8T		11.3	9.8C		11.3	9.9T		22.9	47.0C	55.9	195.4C
			256.2 (155.1)		542.5 (160.8)	581.8 (300.5)		806.4 (227.6)	650.9 (317.8)		775.1 (215.3)	650.9 (317.8)		832.2 (227.6)	581.8 (300.5)	615.1 (160.8)	256.3 (155.1)
	4000	358.8 (159.8)	615.0 (160.8)	36.2	793.1 (376.2)	832.3 (227.6)	13.0	930.5 (440.7)	775.1 (215.3)	0.0	930.5 (440.7)	806.3 (227.6)	13.0	793.1 (376.2)	542.6 (160.8)	36.2	358.8 (159.8)
		39.2	364.6T		40.6	118.3T		49.1	20.6C		49.1	20.7T		40.6	118.4C	39.2	364.5C
			280.5 (159.8)		671.5 (196.4)	711.8 (376.2)		952.2 (266.8)	832.3 (440.7)		925.4 (257.1)	832.2 (440.7)		968.8 (266.8)	711.8 (376.2)	742.5 (196.4)	280.5 (159.8)
	4000	461.9 (206.5)	742.4 (196.4)	35.4	928.6 (448.4)	968.9 (266.8)	8.4	1045.3 (510.1)	925.4 (257.1)	0.0	1045.2 (510.1)	952.1 (266.8)	8.4	928.6 (448.4)	671.6 (196.4)	35.4	461.9 (206.5)
		48.9	569.8T		31.8	193.6T		25.0	28.8C		25.0	28.8T		31.8	193.8C	48.9	569.8C
			364.0 (206.5)		794.7 (233.2)	865.1 (448.4)		1040.7 (292.4)	995.3 (510.1)		1001.0 (274.4)	995.3 (510.1)		1064.7 (292.4)	865.1 (448.4)	884.2 (233.2)	364.1 (206.5)
	4025	520.0 (296.4)	884.1 (233.2)	44.7	994.3 (518.5)	1064.8 (292.4)	12.1	1046.3 (524.0)	1001.0 (278.1)	0.0	1046.3 (524.0)	1040.6 (292.4)	12.1	994.3 (518.5)	794.7 (233.2)	44.7	520.1 (296.4)
		76.4	814.2T		49.2	259.4T		8.2	41.0C		8.2	41.0T		49.2	259.6C	76.4	814.2C
			672.9 (296.4)		1384.3 (402.4)	1092.8 (518.5)		1001.2 (275.3)	1062.7 (524.0)		994.2 (276.2)	1062.7 (524.0)		980.9 (275.3)	1092.8 (518.5)	1513.1 (402.4)	673.0 (296.4)
	4000	840.0 (396.2)	1513.0 (402.4)	64.3	1272.6 (606.1)	981.0 (275.3)	10.1	932.7 (473.0)	894.2 (276.2)	0.0	932.6 (473.0)	1001.1 (275.3)	10.1	1272.6 (606.1)	1384.5 (402.4)	64.3	840.1 (396.3)
		47.6	1229.5T		60.4	139.8T		13.4	37.6C		13.4	37.6T		60.4	140.2C	47.6	1229.5C
			744.9 (396.2)		1513.7 (439.7)	1151.8 (606.1)		1012.4 (280.2)	959.5 (473.0)		987.7 (274.4)	959.5 (473.0)		1005.1 (280.2			

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		75.5 (24.8)		121.0 (34.5)		102.9 (29.6)		143.0 (38.4)		93.5 (21.0)							
12F	4000	103.0 (40.2)	103.0 (24.8)	13.7	203.1 (93.1)	127.6 (34.5)	3.3	231.2 (108.8)	110.2 (29.6)	3.6	236.3 (106.9)	133.3 (38.4)	4.8	200.3 (87.7)	57.3 (21.0)	18.1	93.5 (36.7)
		22.6	31.1T	16.9	3.0T	13.6	5.7C	22.5	13.2T	24.8	14.3C	20.1	27.3C	53.4 (36.7)	182.1 (48.5)	129.5 (64.2)	81.6C
11F	4025	129.3 (64.9)	187.1 (48.8)	11.4	250.2 (131.2)	255.1 (69.4)	5.2	285.8 (149.4)	245.1 (69.3)	4.4	259.3 (136.6)	196.8 (55.6)	3.4	220.0 (116.2)	167.0 (48.5)	7.6	128.8 (64.2)
		1.4	85.7T	13.7	13.5T	14.9	7.3C	15.6	5.9T	13.8	16.3C	0.4	81.6C	129.5 (64.2)	309.5 (79.9)	212.8 (107.8)	270.2C
10F	4000	184.4 (88.3)	316.5 (80.9)	25.3	365.5 (182.6)	377.4 (102.8)	7.3	406.0 (203.7)	358.8 (100.8)	4.1	380.2 (189.7)	303.9 (86.0)	5.6	333.3 (165.5)	265.7 (79.9)	21.9	180.0 (86.2)
		7.8	171.1T	0.2	24.9T	1.3	11.0C	0.9	2.5C	2.3	16.7C	7.5	166.0C	164.9 (86.2)	383.3 (100.2)	218.4 (107.8)	270.2C
9F	4000	220.9 (109.1)	389.6 (100.5)	27.7	420.9 (213.7)	451.8 (123.4)	7.6	462.1 (234.8)	434.1 (122.2)	5.8	428.8 (217.4)	361.5 (102.0)	5.7	382.2 (193.6)	338.0 (100.2)	22.7	218.4 (107.8)
		2.7	275.7T	6.6	36.4T	7.6	14.0C	6.0	16.1C	4.9	12.2C	2.8	270.2C	212.8 (107.8)	434.7 (113.7)	251.9 (113.2)	385.6C
8F	4025	224.2 (114.4)	439.6 (113.5)	31.1	435.4 (222.0)	492.0 (134.6)	7.4	475.2 (242.3)	475.2 (133.8)	6.5	439.1 (223.7)	391.7 (110.3)	5.5	394.3 (200.9)	383.7 (113.7)	25.5	221.9 (113.2)
		6.0	390.9T	11.4	44.0T	12.5	17.1C	11.2	32.5C	10.1	0.3C	6.0	385.6C	233.9 (113.2)	466.2 (122.9)	242.5 (118.7)	508.1C
7F	4000	234.5 (119.8)	470.7 (122.6)	29.4	485.5 (249.5)	531.8 (145.8)	7.0	532.9 (273.9)	515.3 (145.0)	6.6	486.6 (249.7)	419.6 (118.0)	5.2	434.1 (222.7)	418.7 (122.9)	23.7	232.3 (118.7)
		5.1	513.3T	13.4	45.7T	14.8	21.6C	12.7	49.6C	11.2	19.4T	5.1	508.1C	242.5 (118.7)	501.2 (133.1)	258.7 (131.4)	639.2C
6F	4000	260.1 (132.0)	504.8 (132.5)	27.7	508.9 (263.2)	571.8 (157.0)	6.5	552.8 (285.8)	556.6 (156.5)	6.8	504.2 (260.1)	446.1 (125.2)	4.7	456.2 (235.5)	457.2 (133.1)	22.0	258.7 (131.4)
		4.0	643.9T	17.5	46.1T	18.8	26.5C	16.1	70.5C	14.7	44.7T	4.1	639.2C	266.9 (131.4)	542.3 (144.1)	286.9 (141.1)	778.7C
5F	4000	275.6 (142.0)	543.6 (142.7)	29.9	535.4 (277.2)	595.5 (163.8)	6.0	575.6 (297.8)	582.6 (163.9)	7.4	523.3 (270.3)	462.2 (129.6)	4.3	480.2 (248.3)	495.0 (144.1)	23.7	275.4 (142.0)
		8.4	782.2T	18.9	42.6T	19.9	30.9C	17.3	94.9C	16.4	77.8T	8.6	778.7C	292.6 (142.0)	575.2 (153.4)	292.6 (142.0)	924.9C
4F	4000	281.8 (147.9)	574.3 (151.3)	29.5	560.2 (291.4)	618.2 (170.2)	5.4	600.0 (311.8)	608.1 (171.1)	7.7	540.9 (281.0)	475.4 (133.1)	3.8	499.0 (259.6)	529.1 (153.4)	23.0	282.5 (148.3)
		13.9	926.5T	22.5	37.3T	23.5	35.0C	21.1	123.7C	20.2	117.2T	14.0	924.9C	310.5 (148.3)	590.8 (158.2)	310.5 (148.3)	1073.5C
3F	4000	278.0 (149.1)	587.6 (155.6)	27.5	553.6 (294.8)	626.2 (172.6)	4.8	588.2 (312.4)	618.6 (174.0)	7.6	526.9 (279.8)	476.1 (133.2)	3.3	491.7 (262.2)	548.5 (158.2)	21.2	280.3 (150.6)
		20.2	1072.6T	36.0	31.4T	36.5	38.7C	32.8	156.1C	32.6	161.2T	20.9	1073.5C	322.2 (150.6)	575.7 (153.5)	322.2 (150.6)	1216.0C
2F	4425	250.9 (210.4)	569.3 (149.8)	30.2	453.1 (295.4)	569.7 (157.1)	4.0	468.5 (300.3)	568.0 (160.2)	8.6	427.5 (284.3)	434.7 (121.5)	2.6	412.7 (279.7)	529.8 (153.5)	23.0	253.5 (211.4)
		214.7	1211.5T	200.6	20.7T	195.9	40.3C	201.6	188.5C	206.1	208.9T	214.1	1216.0C	681.7 (211.4)	824.9 (160.7)	681.7 (211.4)	1360.6C
1F		1357.3 (161.9)	880.2 (161.9)	97.5	44.4 (108.9)	369.0 (108.9)	23.2	30.6 (108.9)	444.9 (122.4)	4.3	203.4 (122.4)	394.4 (103.3)	22.5	278.1 (160.7)	475.5 (160.7)	103.1	1360.6C
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		C フレーム (S=1/272)															

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		178.8 (57.0)		290.1 (83.4)		267.3 (74.3)		310.6 (83.4)		231.9 (57.1)								
12F	4000	231.8 (82.9)	231.8 (57.0)	26.5	489.5 (201.1)	310.7 (83.4)	10.3	557.4 (231.6)	267.3 (74.3)	0.0	557.4 (231.6)	290.1 (83.4)	10.3	489.5 (201.1)	178.9 (57.1)	26.5	231.9 (83.0)	
		66.0	62.2C		87.3	28.4C		94.3	8.5T		94.3	8.6C		87.3	28.5T		66.0	62.2T
		99.9 (82.9)		436.4 (125.6)	314.9 (201.1)			502.2 (140.1)	368.9 (231.6)		494.9 (137.5)	368.8 (231.6)		506.1 (140.0)	314.9 (201.1)		467.9 (125.6)	99.9 (83.0)
11F	4025	368.0 (155.1)	467.8 (125.6)	15.7	627.6 (300.5)	506.2 (140.1)	2.0	628.2 (317.8)	494.9 (137.5)	0.0	628.2 (317.8)	502.2 (140.0)	2.0	627.6 (300.5)	436.5 (125.6)	15.7	368.0 (155.1)	
		55.9	195.4C		22.9	46.8C		11.3	9.8T		11.3	9.9C		22.9	47.0T		55.9	195.4T
		256.2 (155.1)		542.5 (160.8)	581.8 (300.5)			806.4 (227.6)	650.9 (317.8)		775.1 (215.3)	650.9 (317.8)		832.2 (227.6)	581.8 (300.5)		615.1 (160.8)	256.3 (155.1)
10F	4000	358.8 (159.8)	615.0 (160.8)	36.2	793.1 (376.2)	832.3 (227.6)	13.0	930.5 (440.7)	775.1 (215.3)	0.0	930.5 (440.7)	806.3 (227.6)	13.0	793.1 (376.2)	542.6 (160.8)	36.2	358.8 (159.8)	
		39.2	364.6C		40.6	118.3C		49.1	20.6T		49.1	20.7C		40.6	118.4T		39.2	364.5T
		280.5 (159.8)		671.5 (196.4)	711.8 (376.2)			952.2 (266.8)	832.3 (440.7)		925.4 (257.1)	832.2 (440.7)		968.8 (266.8)	711.8 (376.2)		742.5 (196.4)	280.5 (159.8)
9F	4000	461.9 (206.5)	742.4 (196.4)	35.4	928.6 (448.4)	968.9 (266.8)	8.4	1045.3 (510.1)	925.4 (257.1)	0.0	1045.3 (510.1)	952.1 (266.8)	8.4	928.6 (448.4)	671.6 (196.4)	35.4	461.9 (206.5)	
		48.9	569.8C		31.8	193.6C		25.0	28.8T		25.0	28.8C		31.8	193.8T		48.9	569.8T
		364.0 (206.5)		794.7 (233.2)	865.1 (448.4)			1040.7 (292.4)	995.3 (510.1)		1001.0 (278.1)	995.3 (510.1)		1064.7 (292.4)	865.1 (448.4)		884.2 (233.2)	364.1 (206.5)
8F	4025	520.0 (296.4)	884.1 (233.2)	44.7	994.3 (518.5)	1064.8 (292.4)	12.1	1046.3 (524.0)	1001.0 (278.1)	0.0	1046.3 (524.0)	1040.6 (292.4)	12.1	994.3 (518.5)	794.7 (233.2)	44.7	520.1 (296.4)	
		76.4	814.2C		49.2	259.4C		8.2	41.0T		8.2	41.0C		49.2	259.6T		76.4	814.2T
		672.9 (296.4)		1384.3 (402.4)	1092.8 (518.5)			1001.2 (275.3)	1062.7 (524.0)		994.2 (276.2)	1062.7 (524.0)		980.9 (275.3)	1092.8 (518.5)		1513.1 (402.4)	673.0 (296.4)
7F	4000	840.0 (396.2)	1513.0 (402.4)	64.3	1272.6 (606.1)	981.0 (275.3)	10.1	932.7 (473.0)	994.2 (276.2)	0.0	932.6 (473.0)	1001.1 (275.3)	10.1	1272.6 (606.1)	1384.5 (402.4)	64.3	840.1 (396.3)	
		47.6	1229.5C		60.4	139.8C		13.4	37.6T		13.4	37.6C		60.4	140.2T		47.6	1229.5T
		744.9 (396.2)		1513.7 (439.7)	1151.8 (606.1)			1012.4 (280.2)	959.5 (473.0)		987.7 (274.4)	959.5 (473.0)		1005.1 (280.2)	1151.8 (606.1)		1651.9 (439.7)	745.0 (396.3)
6F	4000	906.9 (430.0)	1651.8 (439.7)	69.1	1367.1 (652.5)	1005.2 (280.2)	3.6	1040.5 (518.1)	987.7 (274.4)	0.0	1040.5 (518.1)	1012.3 (280.2)	3.6	1367.1 (652.5)	1513.8 (439.7)	69.1	907.0 (430.0)	
		47.0	1682.9C		62.2	11.5T		4.3	40.6T		4.3	40.6C		62.2	10.9C		47.0	1683.0T
		812.9 (430.0)		1656.8 (480.3)	1242.7 (652.5)			1057.6 (291.5)	1031.9 (518.1)		1039.0 (288.6)	1031.9 (518.1)		1041.2 (291.5)	1242.7 (652.5)		1801.5 (480.3)	813.0 (430.0)
5F	4000	988.5 (473.4)	1801.4 (480.3)	72.3	1455.4 (696.5)	1041.3 (291.5)	8.2	1064.1 (533.6)	1039.0 (288.6)	0.0	1064.1 (533.6)	1057.5 (291.5)	8.2	1455.4 (696.5)	1657.0 (480.3)	72.3	988.5 (473.4)	
		41.7	2178.0C		62.5	191.3T		2.5	40.4T		2.5	40.4C		62.5	190.5C		41.7	2178.2T
		905.1 (473.4)		1800.7 (519.4)	1330.4 (696.5)			1082.5 (297.7)	1069.8 (533.6)		1070.6 (297.4)	1069.7 (533.6)		1060.6 (297.6)	1330.4 (696.5)		1939.1 (519.4)	905.1 (473.4)
4F	4000	1034.0 (499.0)	1939.0 (519.4)	69.2	1530.9 (736.7)	1060.7 (297.7)	10.9	1083.3 (547.2)	1070.6 (297.4)	0.0	1083.3 (547.2)	1082.4 (297.6)	10.9	1530.9 (736.7)	1800.8 (519.4)	69.2	1034.0 (499.0)	
		36.0	2712.7C		57.5	403.1T		11.1	37.2T		11.1	37.3C		57.5	402.1C		36.0	2712.9T
		961.9 (499.0)		1907.1 (548.3)	1415.8 (736.7)			1078.8 (296.0)	1105.5 (547.2)		1076.1 (298.9)	1105.5 (547.2)		1052.5 (296.0)	1415.9 (736.7)		2041.0 (548.4)	962.0 (499.0)
3F	4000	1079.0 (544.0)	2040.9 (548.3)	66.9	1543.8 (763.2)	1052.6 (296.0)	13.1	1049.3 (546.1)	1076.1 (298.9)	0.0	1049.3 (546.1)	1078.7 (296.0)	13.1	1543.8 (763.2)	1907.2 (548.4)	66.9	1079.0 (544.0)	
		9.0	3276.5C		17.4	644.9T		42.9	30.7T		42.9	30.7C		17.4	643.8C		9.0	3276.8T
		1097.0 (544.0)		1804.5 (517.4)	1509.1 (763.2)			977.9 (266.4)	1135.1 (546.1)		996.1 (276.7)	1135.0 (546.1)		939.9 (266.4)	1509.1 (763.2)		1921.1 (517.5)	1097.0 (544.0)
2F	4425	824.1 (558.6)	1921.1 (517.4)	58.3	1235.3 (747.8)	940.0 (266.4)	19.0	839.0 (596.1)	996.1 (276.7)	0.0	838.9 (596.1)	977.8 (266.4)	19.0	1235.3 (747.8)	1804.5 (517.5)	58.3	824.1 (558.7)	
		411.9	3807.3C		419.1	886.7T		480.0	17.2T		480.0	17.2C		419.1	885.5C		411.9	3807.6T
		1647.9 (558.6)		1202.8 (395.9)	2073.5 (747.8)			891.4 (244.7)	1798.9 (596.1)		907.6 (252.1)	1798.9 (596.1)		870.7 (244.7)	2073.5 (747.8)		1647.9 (558.7)	
1F	44475	4214.4 (395.9)	4214.4 (395.9)	222.6	1030.6 (244.7)	970.7 (244.7)	10.3	907.6 (252.1)	907.6 (252.1)	0.0	907.6 (252.1)	891.4 (244.7)	10.3	1029.3 (395.9)	4202.8 (395.9)	222.6	4214.7 (395.9)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)										

地震力(X方向 負加力) (立体解析)


		198.3 (64.0)		322.1 (93.0)		296.5 (82.5)		351.8 (94.2)		260.0 (63.2)													
12F	44475	4000	262.2 (95.9)	262.2 (64.0)	31.9	545.5 (142.5)	347.1 (93.0)	12.5	619.3 (260.4)	297.2 (82.5)	0.3	623.0 (262.0)	326.4 (84.2)	12.7	547.0 (227.5)	195.2 (63.2)	32.4	260.0 (95.0)	51.7T				
			70.4	52.5C		91.8	33.7C		98.5	10.4T		98.9	7.8C		92.0	31.9T		70.0					
11F	44475	4025	411.4 (175.9)	532.9 (142.5)	20.0	702.6 (337.9)	571.7 (158.1)	2.7	703.5 (356.8)	559.5 (155.4)	0.1	705.7 (358.0)	571.6 (159.5)	2.7	703.8 (338.6)	489.8 (141.7)	20.2	410.3 (175.3)	119.9 (95.0)				
			57.5	181.5C		22.5	55.5C		14.6	12.9T		14.9	6.9C		22.3	51.0T		57.5	180.0T				
10F	44475	4000	398.8 (179.7)	695.2 (180.8)	44.3	876.8 (418.0)	927.8 (253.4)	15.6	1026.9 (488.6)	863.0 (239.6)	0.3	1030.3 (490.3)	903.4 (255.3)	15.7	878.9 (419.0)	603.3 (180.0)	44.6	397.3 (179.0)	295.2 (175.3)				
			39.4	349.5C		40.9	134.0C		49.6	26.4T		49.7	17.6C		40.9	127.3T		39.3	347.1T				
9F	44475	4000	513.6 (229.6)	833.7 (219.5)	43.4	1029.6 (497.4)	1077.7 (296.5)	10.4	1157.5 (564.7)	1028.2 (285.5)	0.3	1160.5 (566.2)	1063.8 (298.4)	10.5	1031.4 (498.4)	743.8 (218.7)	43.7	512.4 (229.0)	318.7 (179.0)				
			54.4	556.0C		34.8	217.4C		28.1	37.2T		28.1	25.5C		34.7	208.3T		54.3	553.0T				
8F	44475	4025	597.8 (335.9)	1002.7 (263.2)	55.1	1125.3 (583.2)	1193.0 (327.4)	14.4	1183.3 (590.7)	1120.6 (311.2)	0.3	1186.5 (592.1)	1170.5 (329.2)	14.5	1126.8 (583.8)	889.3 (262.4)	55.4	596.4 (335.1)	403.7 (229.0)				
			78.2	806.3C		48.3	288.6C		5.2	53.2T		5.2	38.6C		48.1	277.0T		78.0	802.5T				
7F	44475	4000	954.7 (449.9)	1708.9 (452.7)	79.0	1439.1 (685.1)	1110.2 (311.6)	11.5	1064.3 (539.1)	1125.7 (312.6)	0.3	1067.5 (540.4)	1139.1 (313.3)	11.3	1439.7 (685.4)	1546.1 (451.6)	79.5	952.4 (448.9)	54.7 (24.1)				
			54.9	1246.3C		68.9	161.4C		13.4	51.0T		13.3	31.8C		68.9	145.8T		54.7	1241.5T				
6F	44475	4000	1031.0 (488.9)	1876.0 (497.4)	85.2	1548.1 (738.9)	1143.9 (318.9)	4.0	1184.4 (590.2)	1124.1 (312.2)	0.2	1186.7 (591.3)	1157.2 (320.4)	3.9	1548.7 (739.2)	1701.0 (496.3)	85.7	1029.2 (488.0)	1726.0T				
			53.2	1731.9C		70.2	1.3T		4.0	56.2T		4.1	32.5C		70.3	21.2C		53.1	1726.0T				
5F	44475	4000	1123.6 (537.6)	2047.5 (544.0)	89.3	1648.8 (788.9)	1187.5 (332.5)	9.5	1215.0 (608.9)	1185.0 (329.1)	0.2	1216.8 (609.8)	1210.8 (333.7)	9.3	1649.9 (789.1)	1865.3 (543.0)	89.6	1121.6 (536.9)	923.0 (488.0)				
			47.9	2265.4C		71.0	197.1T		2.9	58.1T		2.8	30.3C		71.0	221.0C		47.8	2258.8T				
4F	44475	4000	1179.3 (568.6)	2206.6 (589.1)	85.8	1740.5 (837.0)	1212.5 (340.4)	12.9	1241.9 (626.7)	1224.3 (340.1)	0.1	1243.4 (627.4)	1241.7 (341.4)	12.8	1740.9 (837.2)	2032.0 (588.4)	86.1	1178.2 (568.0)	1026.1 (536.9)				
			42.2	2846.3C		66.5	431.6T		11.5	57.0T		11.5	25.9C		66.5	459.1C		42.1	2839.0T				
3F	44475	4000	1231.6 (619.5)	2326.5 (623.2)	83.0	1769.5 (869.2)	1206.6 (339.5)	15.7	1207.9 (628.2)	1234.9 (343.0)	0.1	1208.8 (628.6)	1240.4 (340.2)	15.6	1769.8 (869.3)	2158.5 (622.7)	83.2	1230.8 (619.2)	1094.0 (568.0)				
			7.5	3463.6C		21.1	702.8T		48.5	52.0T		48.4	18.3C		21.2	733.4C		7.6	3455.9T				
2F	44475	4425	933.8 (623.7)	2180.4 (585.2)	73.8	1386.5 (828.4)	1070.9 (303.8)	22.7	948.8 (661.3)	1137.3 (315.9)	0.1	949.2 (661.4)	1117.6 (304.1)	22.7	1386.6 (828.4)	2031.8 (584.9)	73.9	933.5 (623.6)	1246.0 (619.2)				
			446.1	4046.3C		446.3	975.4T		514.2	38.4T		514.1	3.3C		446.2	1007.9C		446.1	4038.3T				
1F	44475		4488.4 (437.2)	1825.9 (437.2)	252.1	1138.7 (269.1)	957.2 (269.1)	11.4	29.1 (277.0)	997.3 (277.0)	0.0	6.2 (269.1)	980.1 (269.1)	11.4	1171.6 (437.2)	1321.8 (437.2)	252.0	4480.5 (437.2)	1825.8 (623.6)				
			7200			7200			7200			7200			7200								
			36000																				
			1			2			3			4			5			6					
B フレーム (S=1/272)																							

B フレーム (S=1/272)


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		75.5 (24.8)		121.0 (34.5)		102.9 (29.6)		143.0 (38.4)		93.5 (21.0)									
12F	44475	4000	103.0 (40.2)	103.0 (24.8)	13.7	203.1 (93.1)	127.6 (34.5)	3.3	231.2 (108.8)	110.2 (29.6)	3.6	236.3 (106.9)	133.3 (38.4)	4.8	200.3 (87.7)	57.3 (21.0)	18.1	93.5 (36.7)	
22.6			31.1C		16.9	3.0C		13.6	5.7T		22.5	13.2C		24.8	14.3T		20.1	27.3T	
11F		4025	129.3 (64.9)	187.1 (48.8)	11.4	250.2 (131.2)	255.1 (69.4)	5.2	285.8 (149.4)	245.1 (69.3)	4.4	259.3 (136.6)	196.8 (55.6)	3.4	220.0 (116.2)	167.0 (48.5)	7.6	128.8 (64.2)	
			1.4	85.7C		13.7	13.5C		14.9	7.3T		15.6	5.9C		13.8	16.3T		0.4	81.6T
10F		4000	184.4 (88.3)	316.5 (80.9)	25.3	365.5 (182.6)	377.4 (102.8)	7.3	406.0 (203.7)	358.8 (100.8)	4.1	380.2 (189.7)	303.9 (86.0)	5.6	333.3 (165.5)	265.7 (79.9)	21.9	180.0 (86.2)	
			7.8	171.1C		0.2	24.9C		1.3	11.0T		0.9	2.5T		2.3	16.7T		7.5	166.0T
9F		4000	220.9 (109.1)	389.6 (100.5)	27.7	420.9 (213.7)	451.8 (123.4)	7.6	462.1 (234.8)	434.1 (122.2)	5.8	428.8 (217.4)	361.5 (102.0)	5.7	382.2 (193.6)	338.0 (100.2)	22.7	218.4 (107.8)	
			2.7	275.7C		6.6	36.4C		7.6	14.0T		6.0	16.1T		4.9	12.2T		2.8	270.2T
8F		4025	224.2 (114.4)	439.6 (113.5)	31.1	435.4 (222.0)	492.0 (134.6)	7.4	475.2 (242.3)	475.2 (133.8)	6.5	439.1 (223.7)	391.7 (110.3)	5.5	394.3 (200.9)	383.7 (113.7)	25.5	221.9 (113.2)	
			6.0	390.9C		11.4	44.0C		12.5	17.1T		11.2	32.5T		10.1	0.3T		6.0	385.6T
7F		4000	234.5 (119.8)	470.7 (122.6)	29.4	485.5 (249.5)	531.8 (145.8)	7.0	532.9 (273.9)	515.3 (145.0)	6.6	486.6 (249.7)	419.6 (118.0)	5.2	434.1 (222.7)	418.7 (122.9)	23.7	232.3 (118.7)	
			5.1	513.3C		13.4	45.7C		14.8	21.6T		12.7	49.6T		11.2	19.4C		5.1	508.1T
6F	4000	260.1 (132.0)	504.8 (132.5)	27.7	508.9 (263.2)	571.8 (157.0)	6.5	552.8 (285.8)	556.6 (156.5)	6.8	504.2 (260.1)	446.1 (125.2)	4.7	456.2 (235.5)	457.2 (133.1)	22.0	258.7 (131.4)		
		4.0	643.9C		17.5	46.1C		18.8	26.5T		16.1	70.5T		14.7	44.7C		4.1	639.2T	
5F	4000	275.6 (142.0)	543.6 (142.7)	29.9	535.4 (277.2)	595.5 (163.8)	6.0	575.6 (297.8)	582.6 (163.9)	7.4	523.3 (270.3)	462.2 (129.6)	4.3	480.2 (248.3)	495.0 (144.1)	23.7	275.4 (142.0)		
		8.4	782.2C		18.9	42.6C		19.9	30.9T		17.3	94.9T		16.4	77.8C		8.6	778.7T	
4F	4000	281.8 (147.9)	574.3 (151.3)	29.5	560.2 (291.4)	618.2 (170.2)	5.4	600.0 (311.8)	608.1 (171.1)	7.7	540.9 (281.0)	475.4 (133.1)	3.8	499.0 (259.6)	529.1 (153.4)	23.0	282.5 (148.3)		
		13.9	926.5C		22.5	37.3C		23.5	35.0T		21.1	123.7T		20.2	117.2C		14.0	924.9T	
3F	4000	309.6 (147.9)	532.6 (155.6)	605.3 (291.4)	616.6 (172.6)	647.0 (311.8)	633.9 (174.0)	583.1 (311.0)	647.0 (311.8)	633.9 (174.0)	583.1 (311.0)	647.0 (311.8)	633.9 (174.0)	583.1 (311.0)	647.0 (311.8)	633.9 (174.0)	583.1 (311.0)	647.0 (311.8)	
		278.0 (149.1)	587.6 (155.6)	27.5	553.6 (294.8)	626.2 (172.6)	4.8	588.2 (312.4)	618.6 (174.0)	7.6	526.9 (279.8)	476.1 (133.2)	3.3	491.7 (262.2)	548.5 (158.2)	21.2	280.3 (150.6)		
2F	4425	20.2	1072.6C		36.0	31.4C		36.5	38.7T		32.8	156.1T		32.6	161.2C		20.9	1073.5T	
		318.4 (149.1)	509.0 (149.8)	200.6	20.7C		195.9	40.3T		201.6	188.5T		206.1	208.9C		214.1	1216.0T		
1F	4425	250.9 (210.4)	569.3 (149.8)	30.2	453.1 (295.4)	569.7 (157.1)	4.0	468.5 (300.3)	568.0 (160.2)	8.6	427.5 (284.3)	434.7 (121.5)	2.6	412.7 (279.7)	529.8 (153.5)	23.0	253.5 (211.4)		
		214.7	1211.5C		680.2 (210.4)	485.3 (161.9)	854.3 (295.4)	415.4 (108.9)	860.3 (300.3)	436.3 (122.4)	830.7 (284.3)	349.4 (103.3)	824.9 (279.7)	681.7 (211.4)					
		1357.3	580.2 (161.9)	97.5	44.4	369.0 (108.9)	23.2	30.6	44.9 (122.4)	4.3	203.4	394.4 (103.3)	22.5	278.1	75.5 (160.7)	103.1	1360.6		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000																	
		1 2 3 4 5 6																	
		C フレーム (S=1/272)																	


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

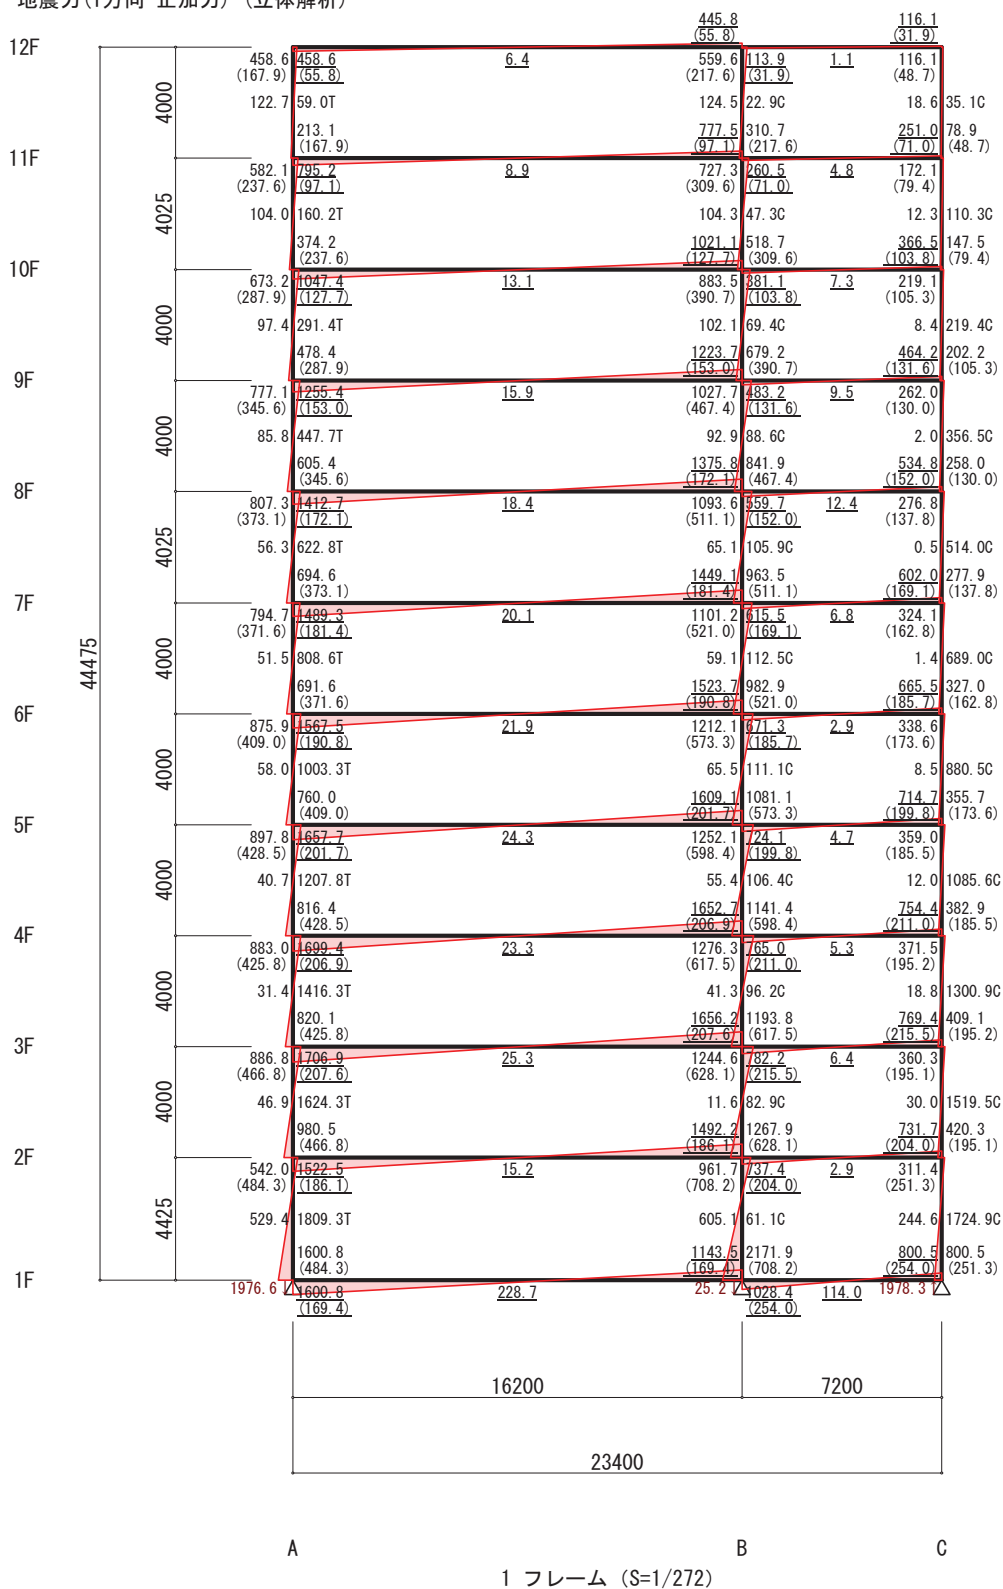


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

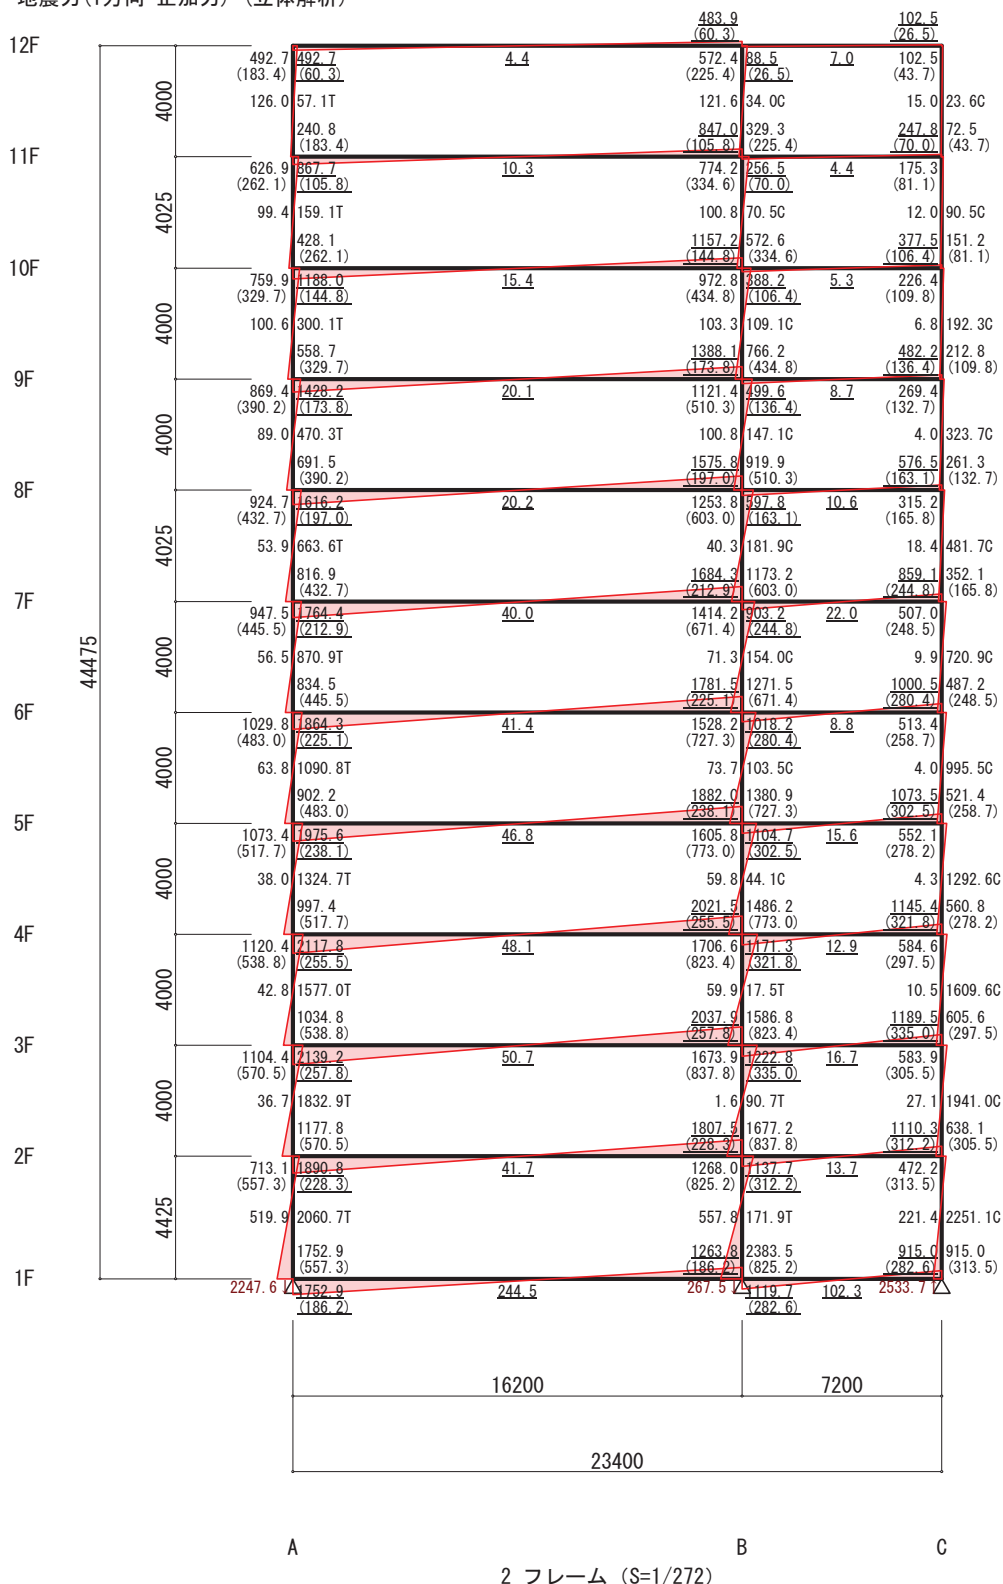


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

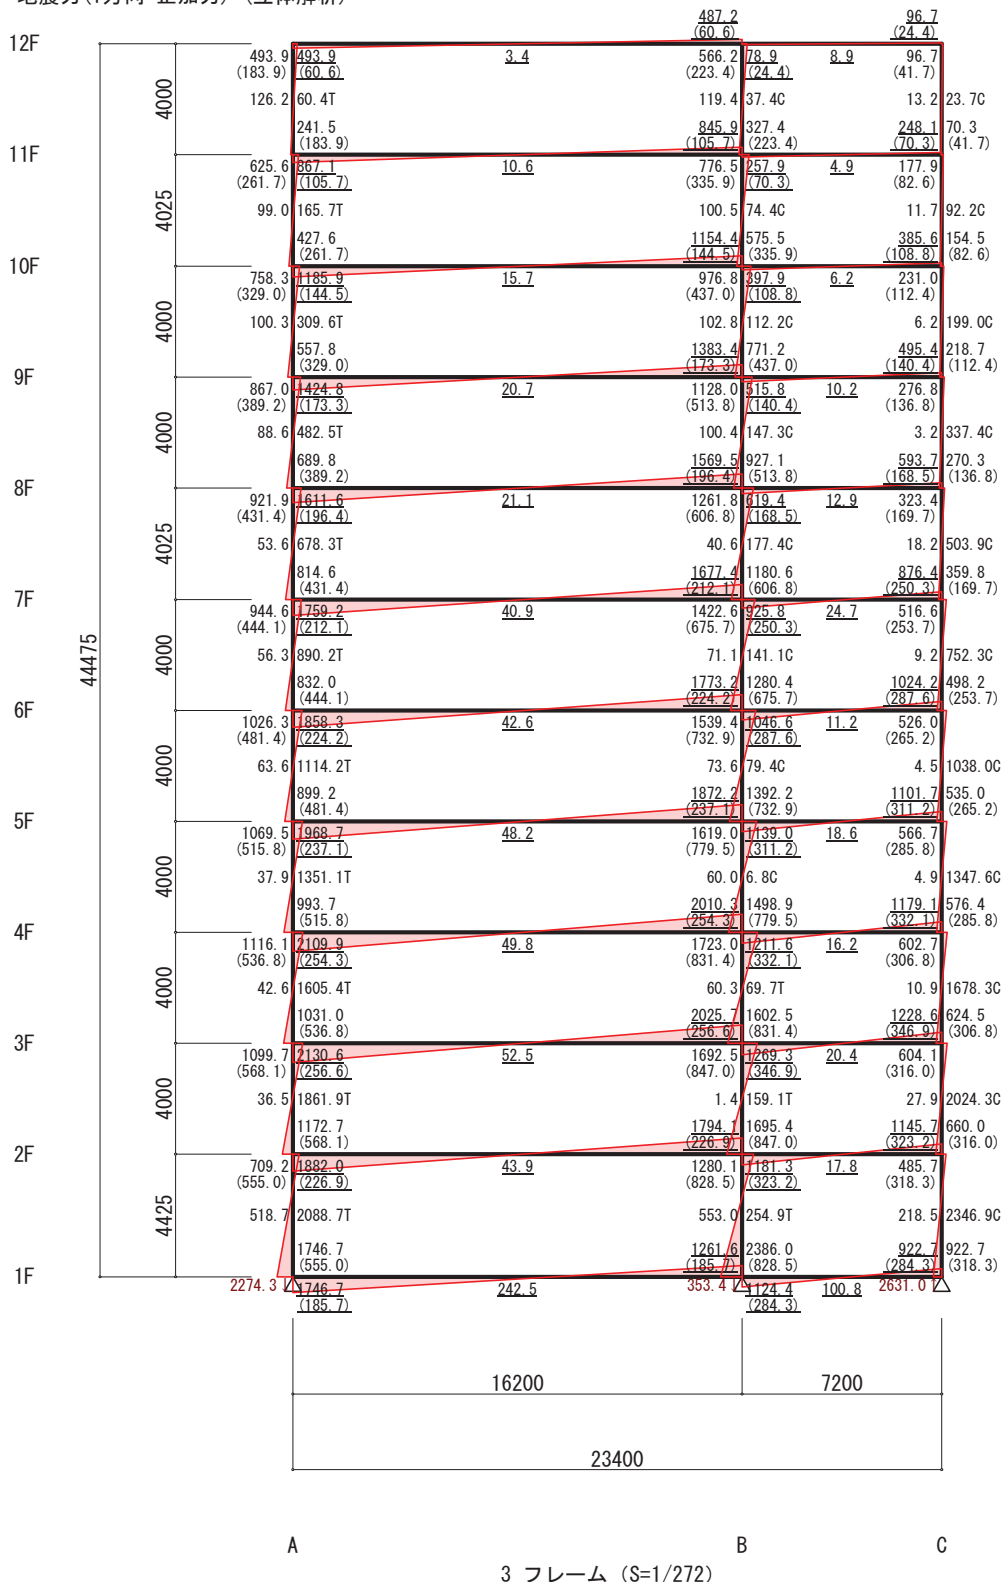


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

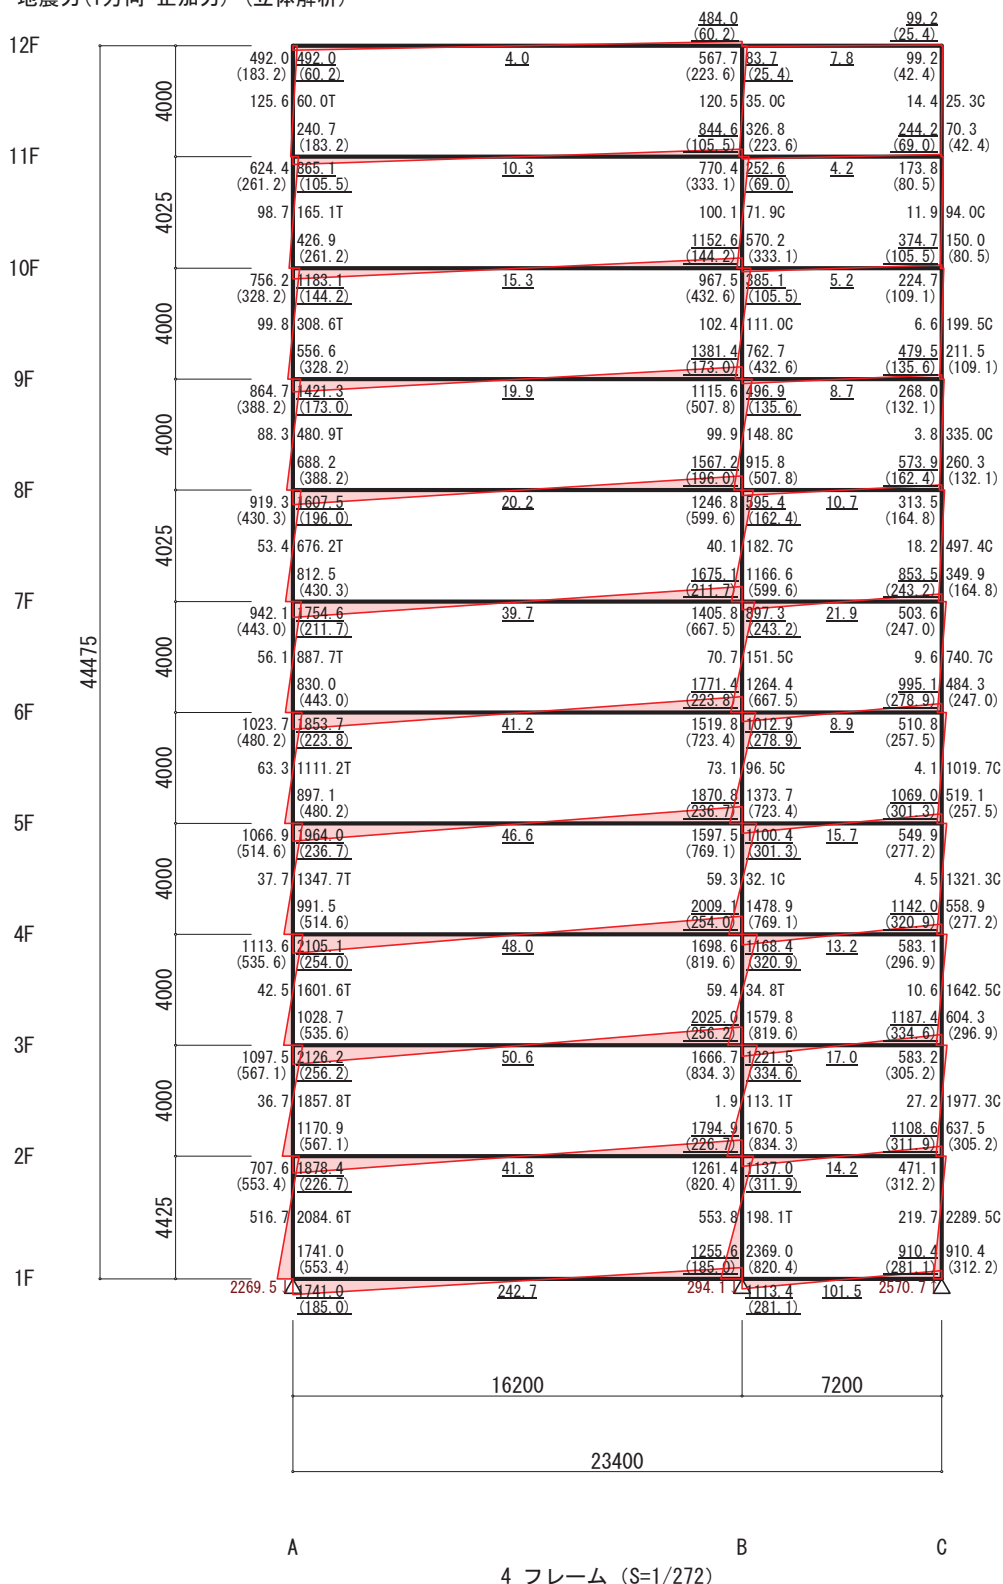


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

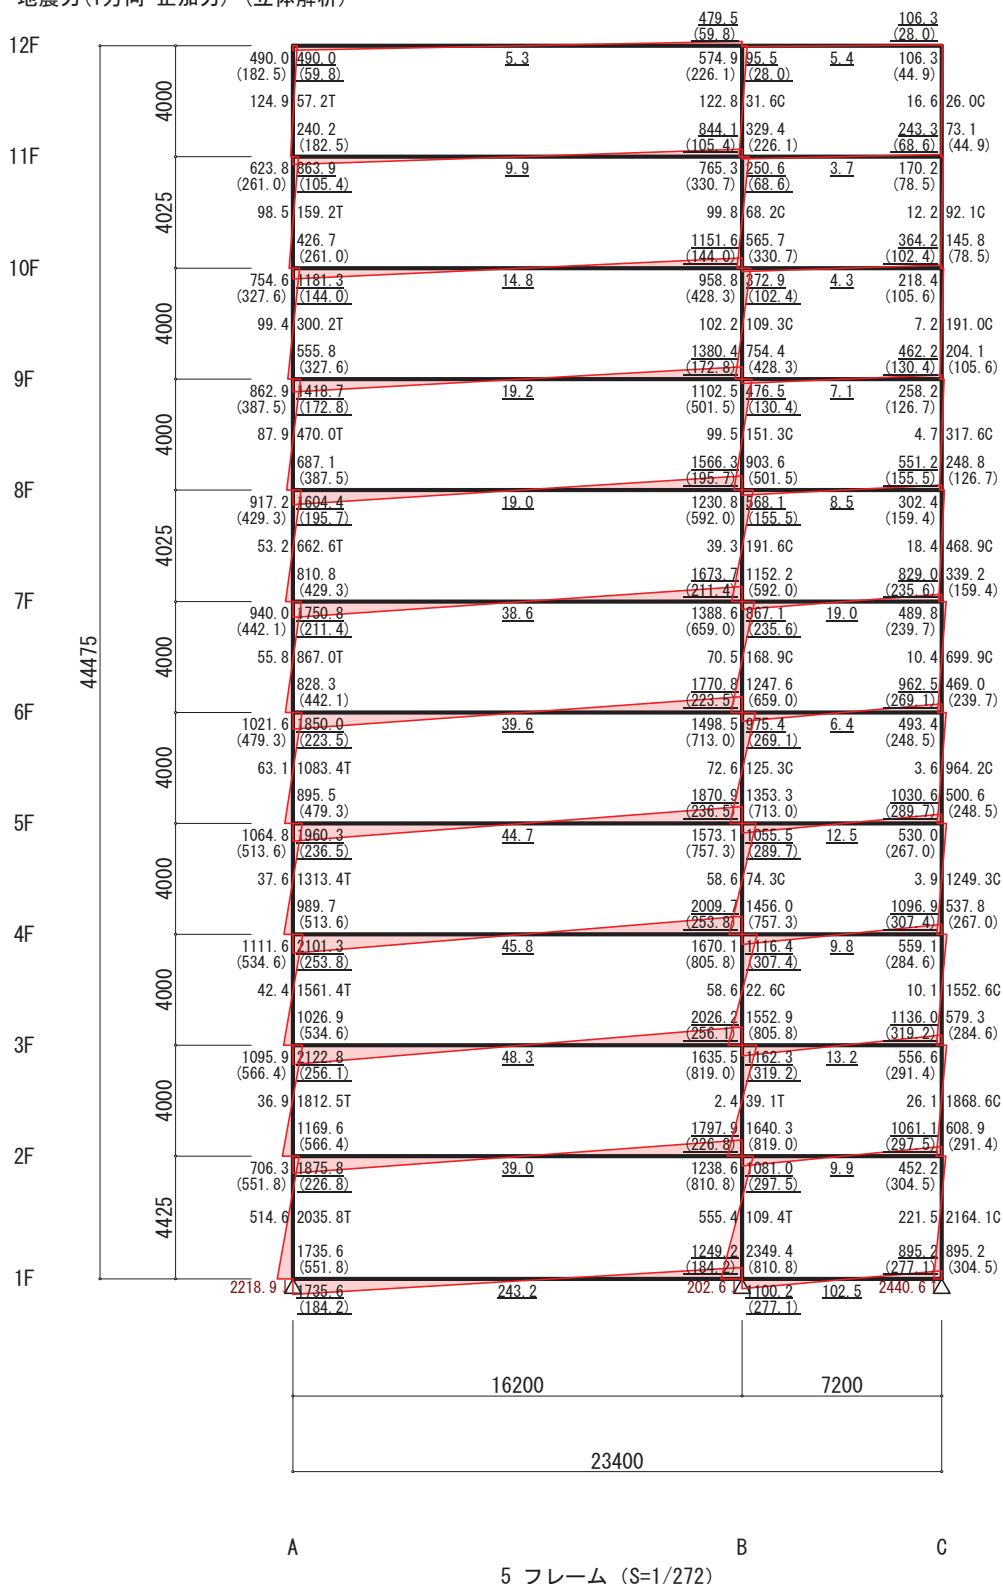


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

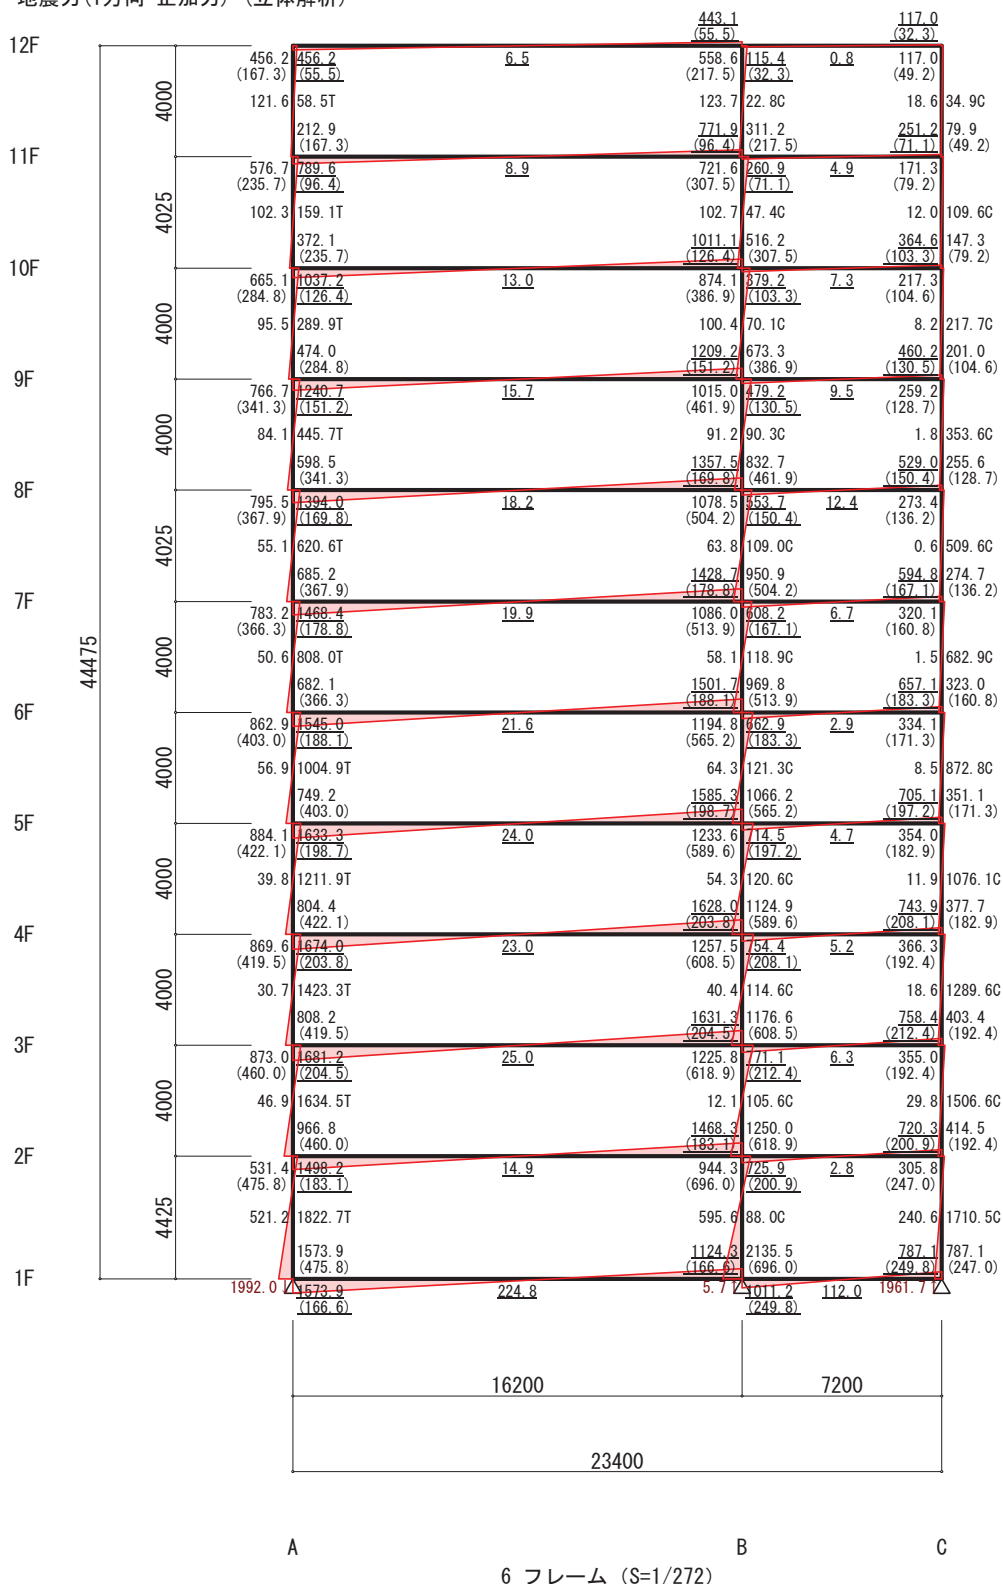


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

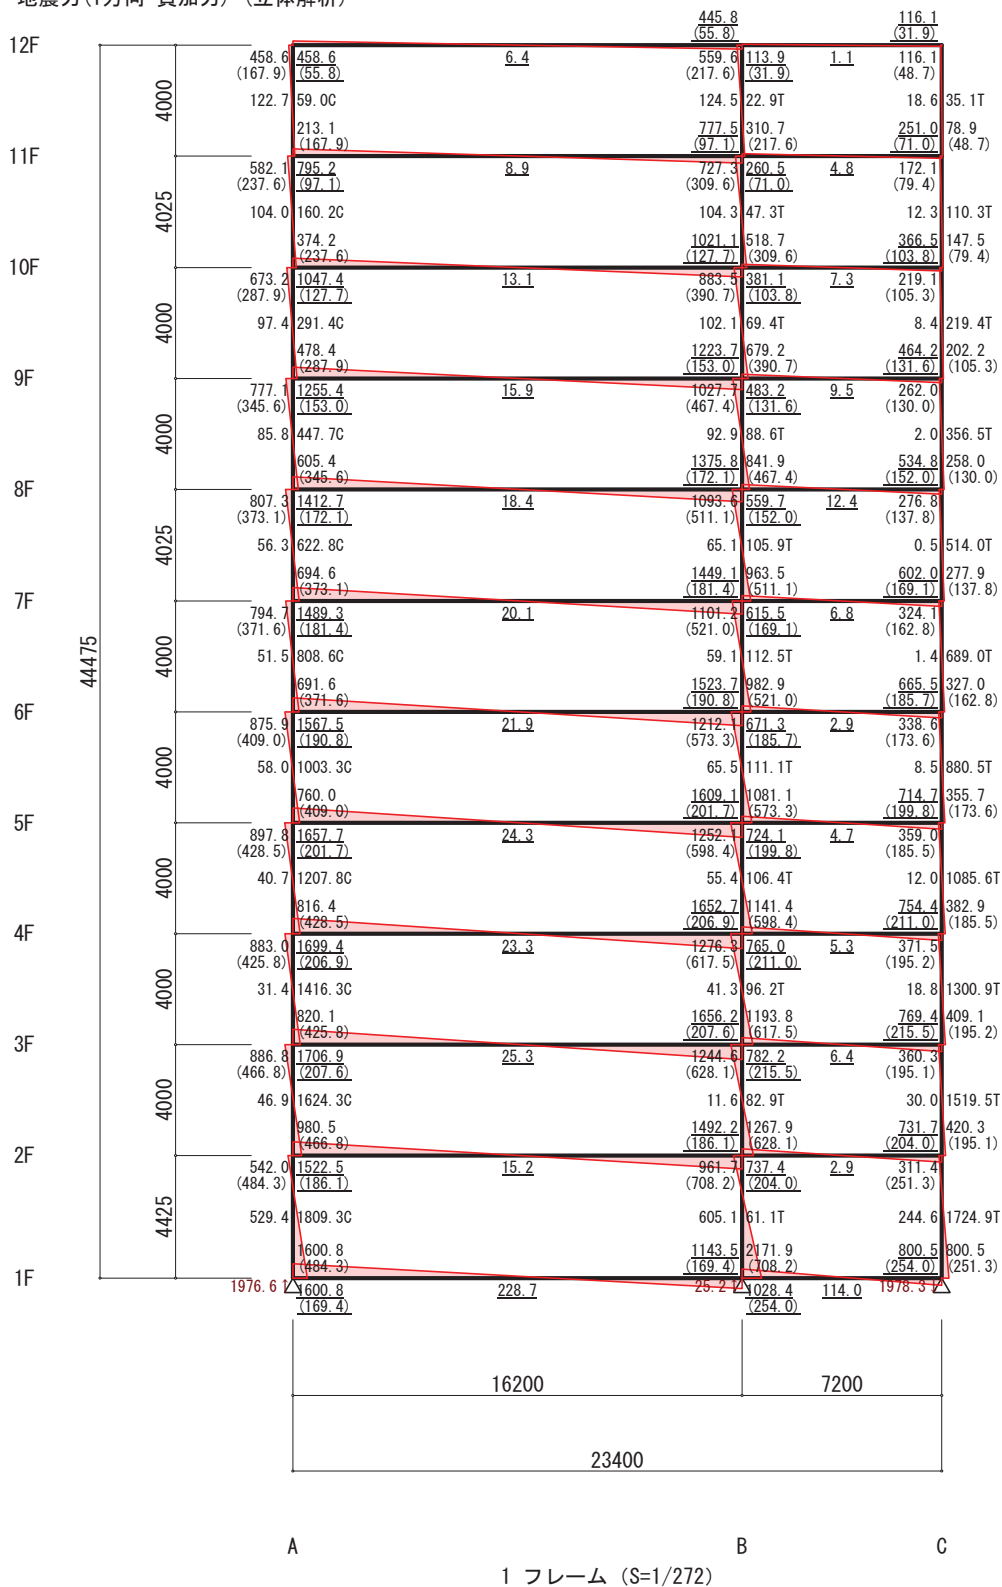


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

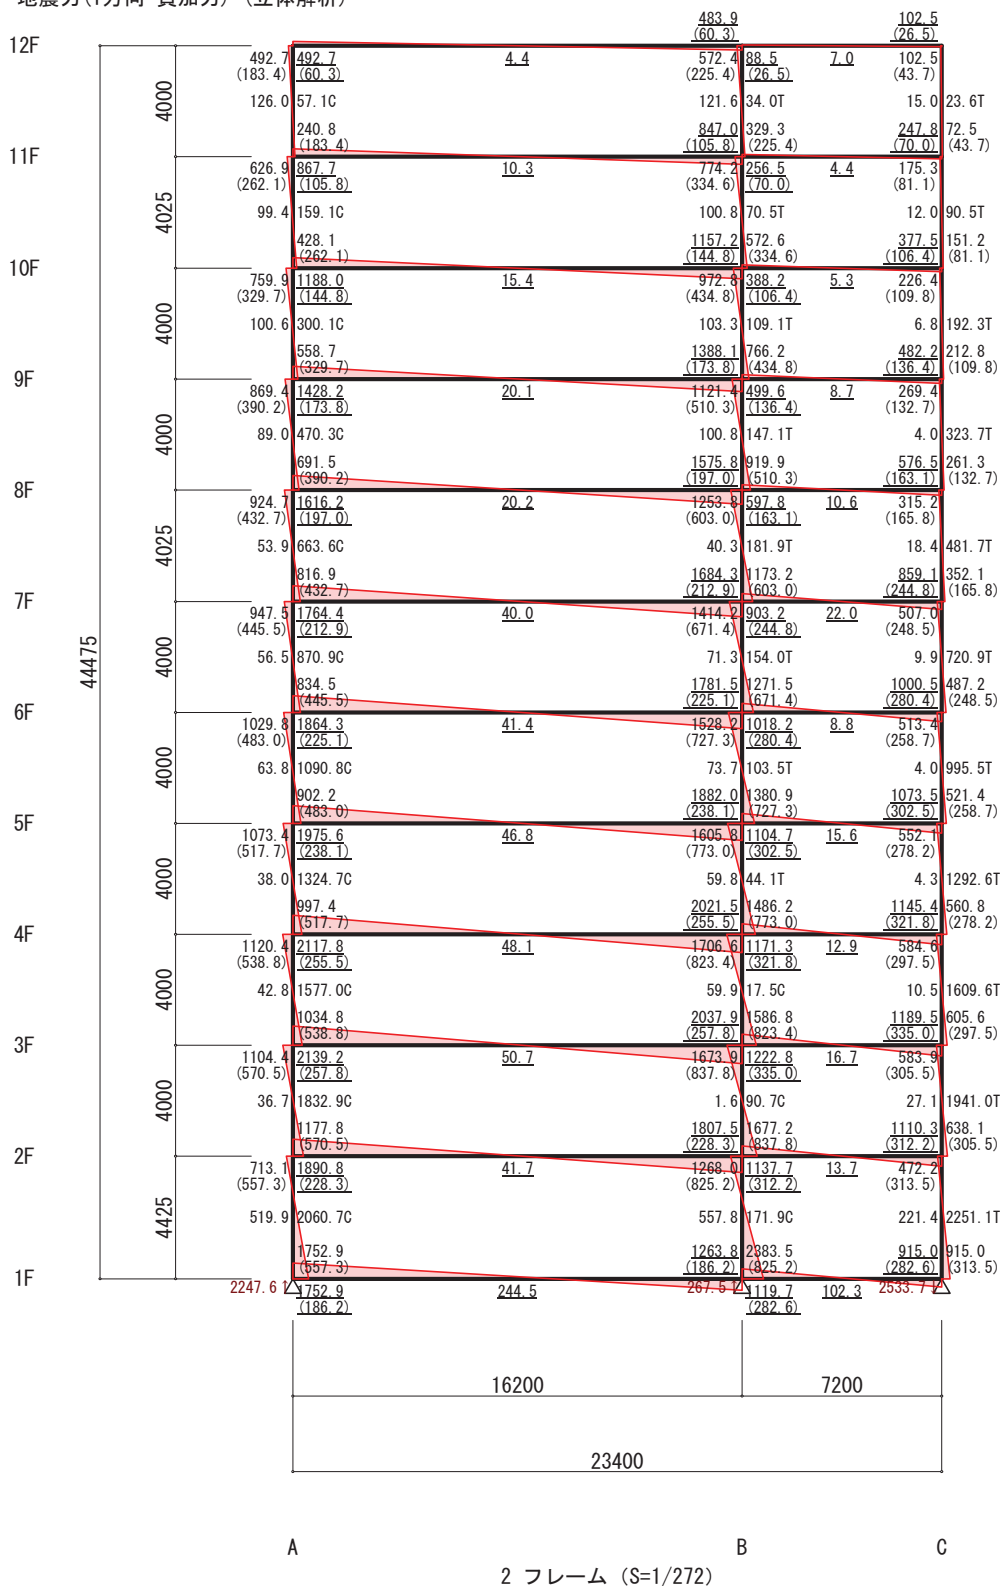


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

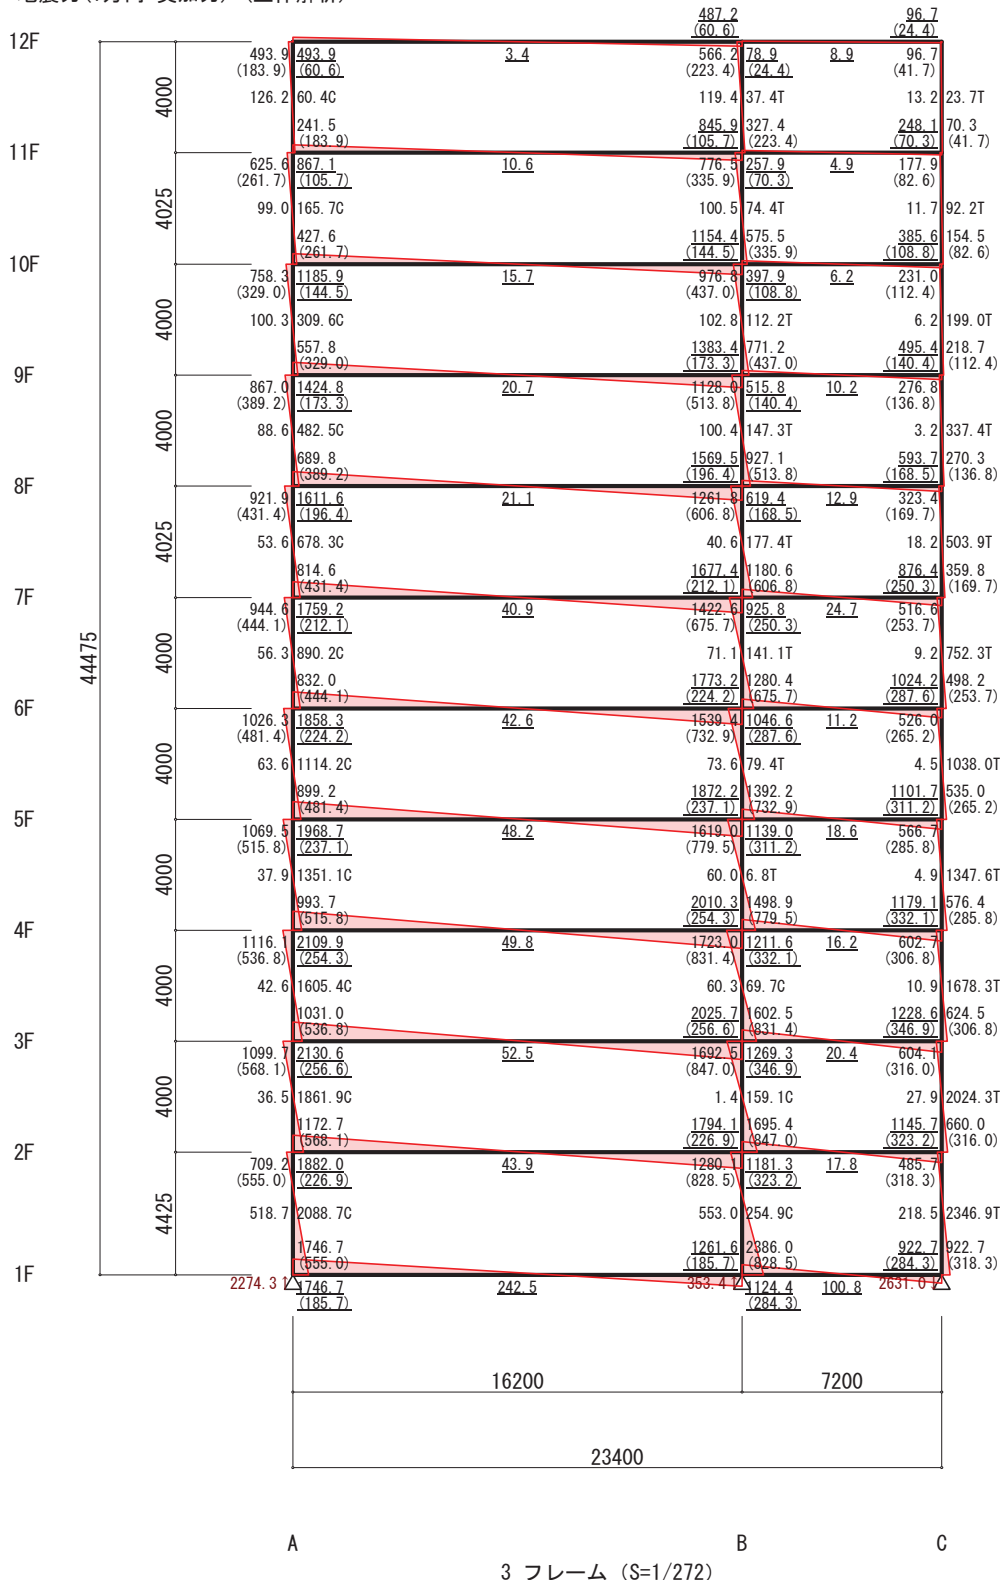


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

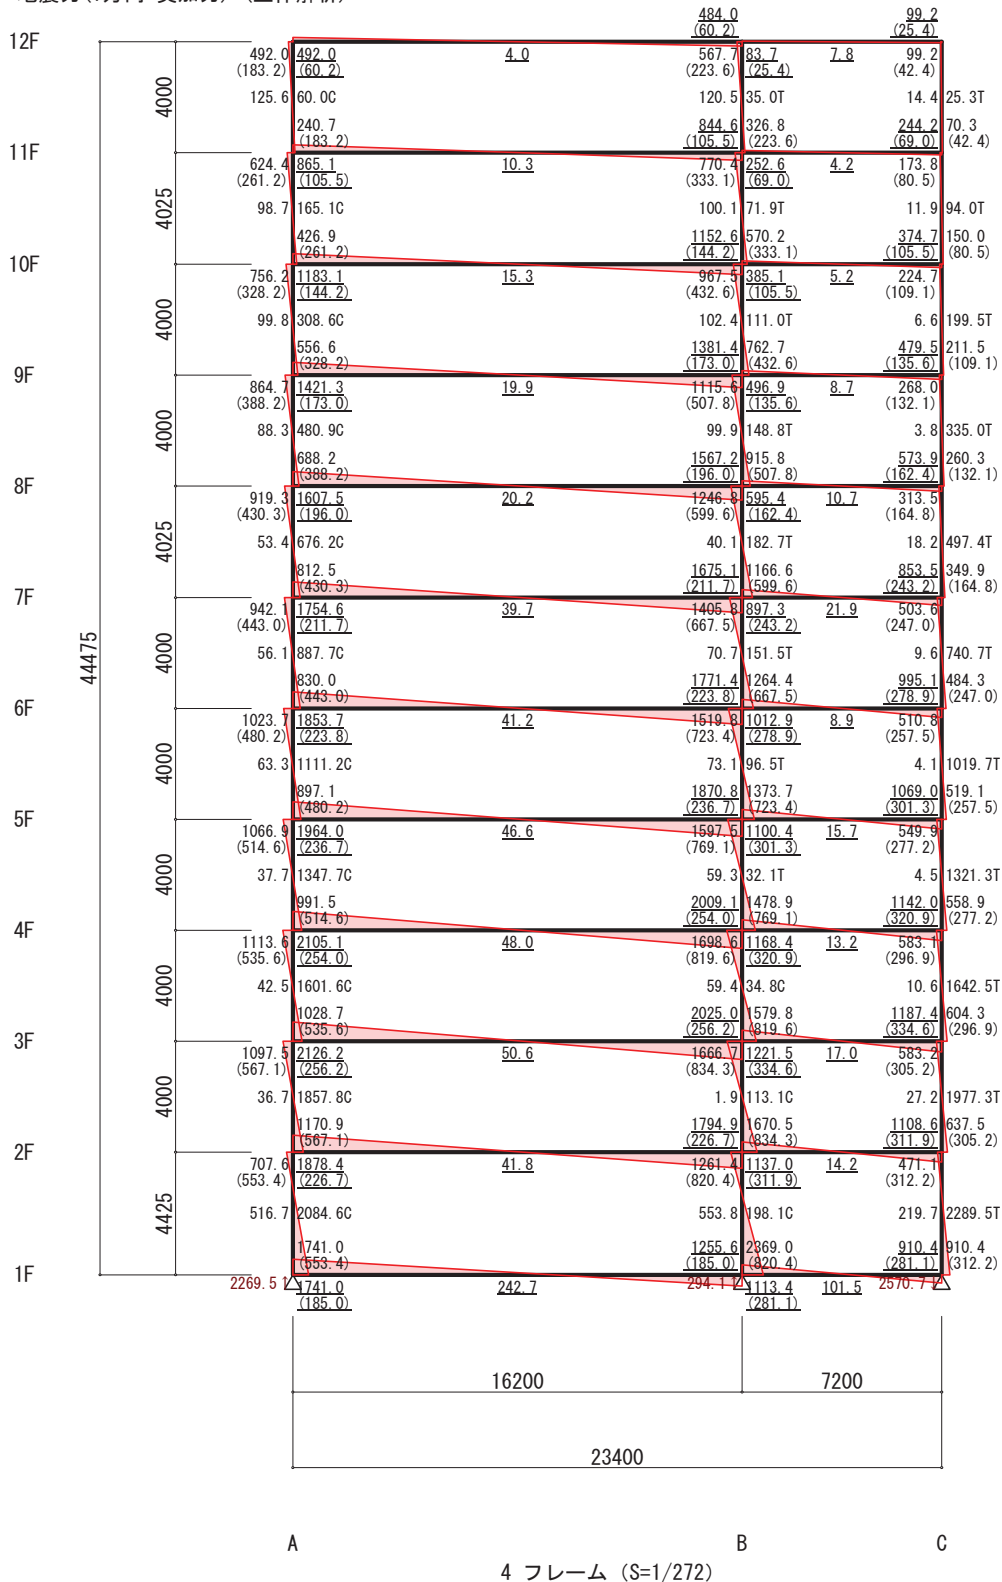

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

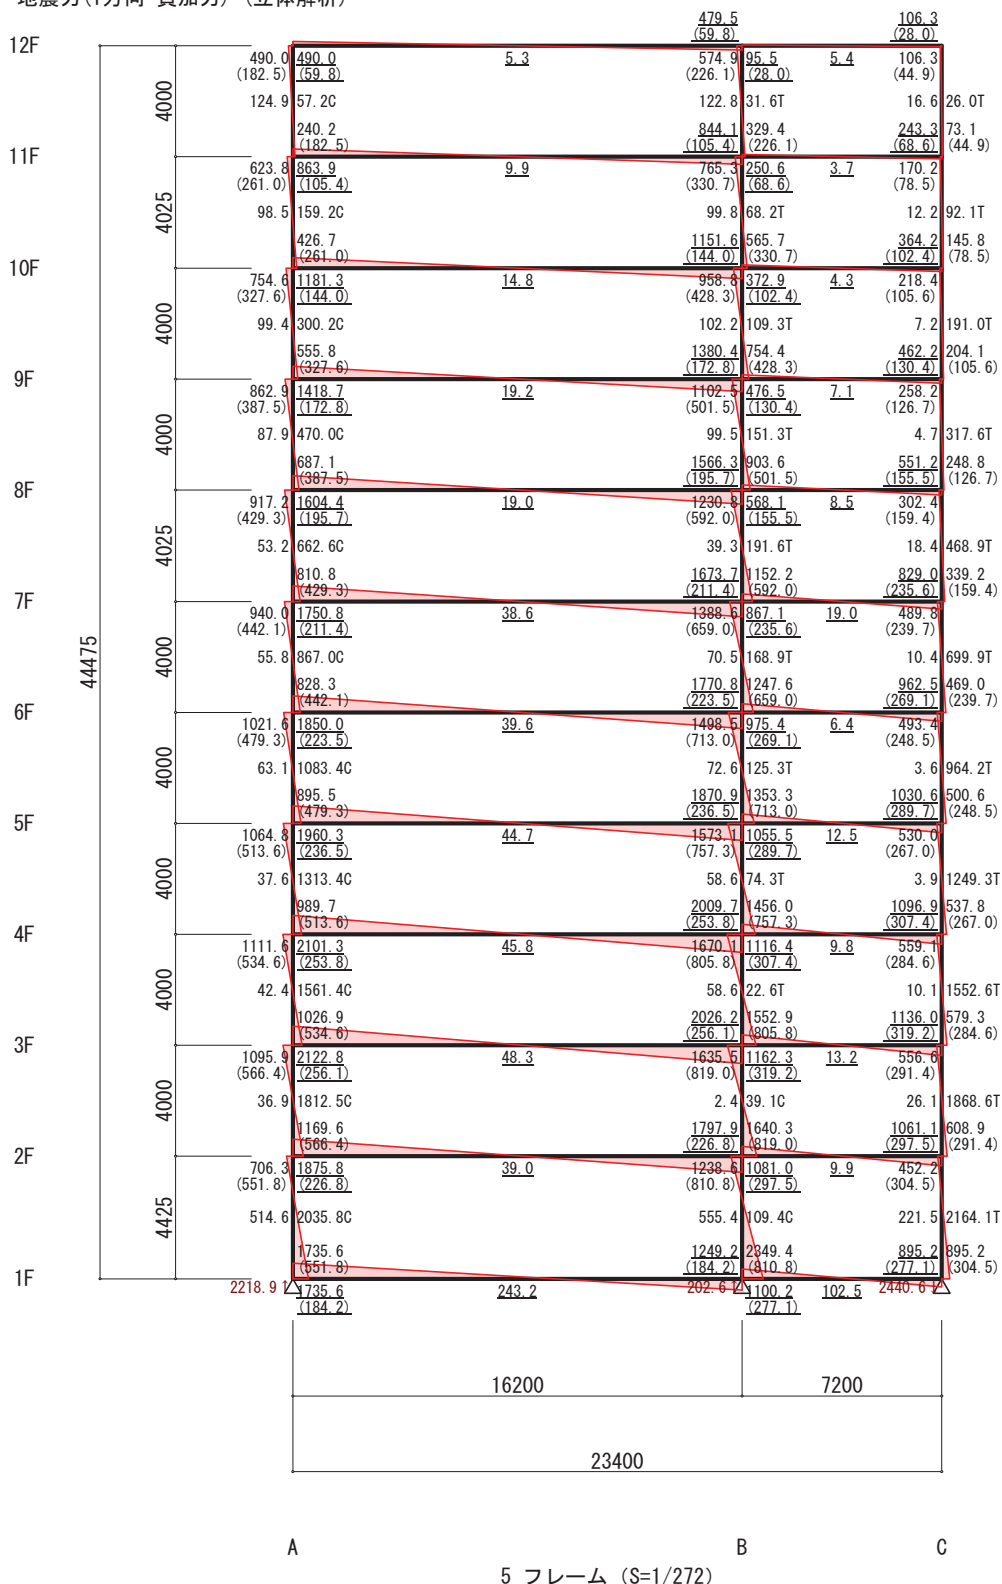

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

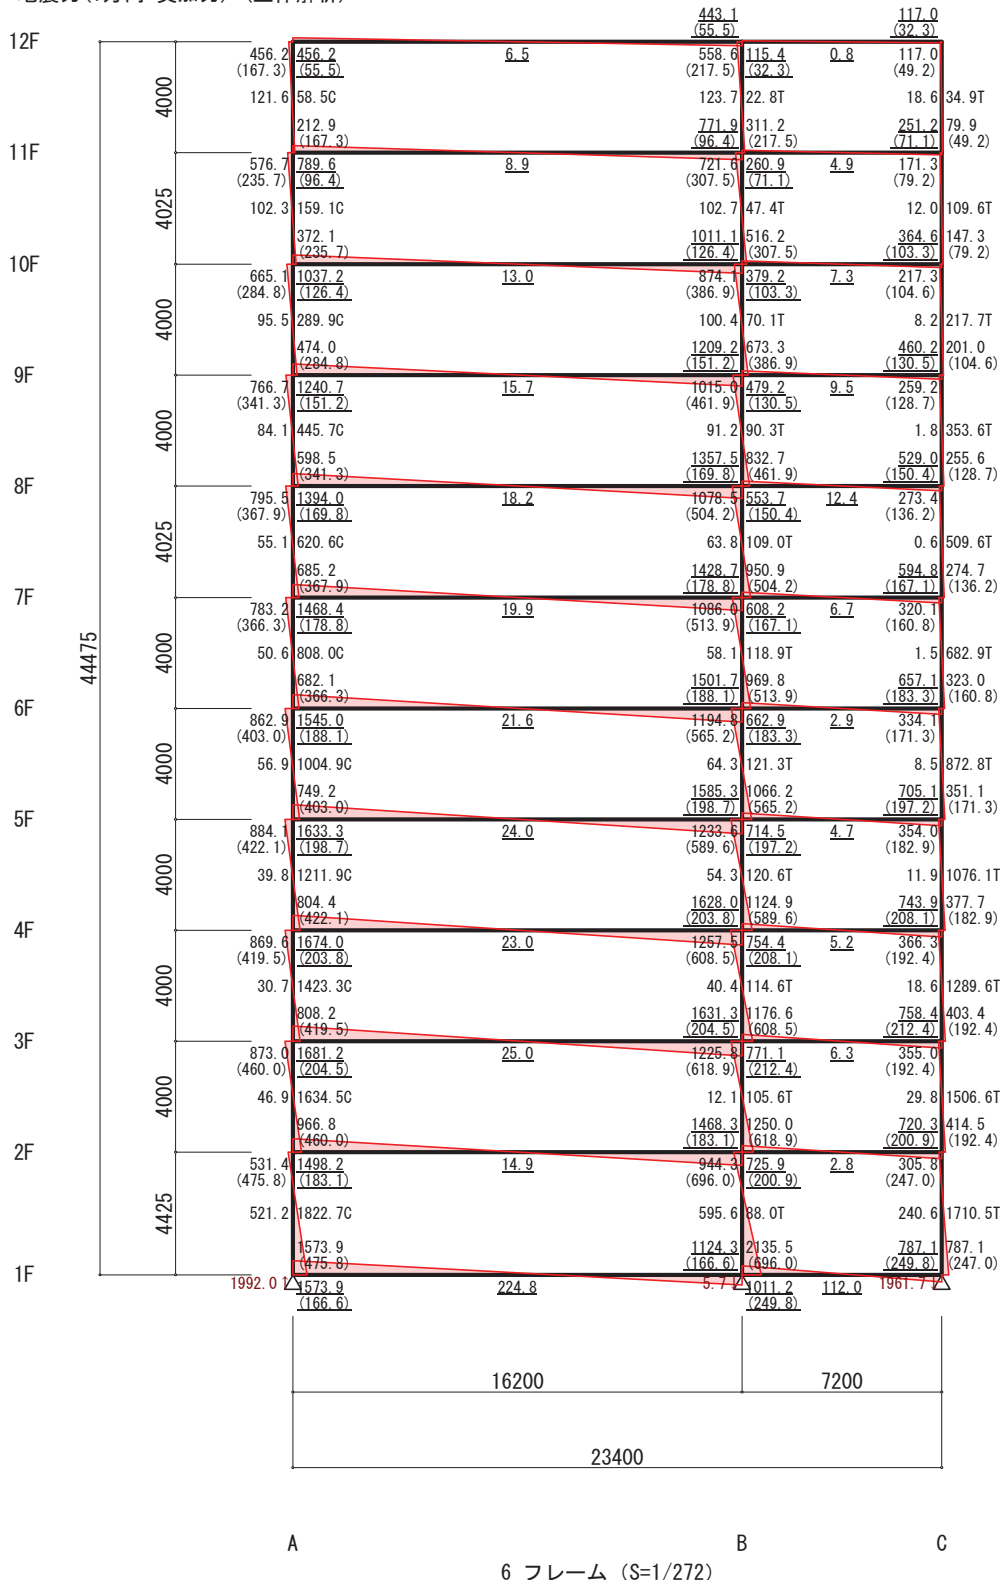

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)

C. Mc : 柱中央モーメント (kN・m)
 C. Qt : 柱頭せん断力 (kN)
 C. Nt : 柱頭軸力 (kN)
 W. N1 : ブレース右上がり部材軸力 (kN)
 W. Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

C. Qb : 柱脚せん断力 (kN)
 C. Nb : 柱脚軸力 (kN)
 W. N2 : ブレース右下がり部材軸力 (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-157.7	-47.9	38.0	79.4	22.3	0.0	0.0
	2	3	-58.2	48.2	36.5	50.5	47.7	0.0	0.0
	3	4	-59.4	56.9	31.5	49.5	48.8	0.0	0.0
	4	5	-50.9	55.4	36.5	48.5	49.7	0.0	0.0
	5	6	44.9	154.3	38.2	23.2	78.5	0.0	0.0
11F	1	2	-199.7	-90.1	29.2	86.2	5.7	0.0	0.0
	2	3	-65.4	35.2	30.6	48.4	40.0	0.0	0.0
	3	4	-54.6	50.8	28.2	44.7	43.7	0.0	0.0
	4	5	-39.1	61.5	30.6	41.1	47.3	0.0	0.0
	5	6	85.5	194.9	29.4	7.0	84.9	0.0	0.0
10F	1	2	-184.9	-77.5	30.3	82.4	9.5	0.0	0.0
	2	3	-69.5	31.1	33.8	51.3	40.6	0.0	0.0
	3	4	-56.1	51.3	30.4	46.6	45.3	0.0	0.0
	4	5	-36.2	64.3	33.8	42.0	49.9	0.0	0.0
	5	6	73.4	180.4	30.6	10.7	81.2	0.0	0.0
9F	1	2	-179.9	-71.9	30.0	80.9	11.0	0.0	0.0
	2	3	-70.1	31.2	33.4	51.3	40.5	0.0	0.0
	3	4	-56.5	51.5	30.0	46.6	45.3	0.0	0.0
	4	5	-36.4	64.8	33.4	42.0	49.9	0.0	0.0
	5	6	67.7	175.4	30.2	12.2	79.7	0.0	0.0
8F	1	2	-173.7	-65.3	29.8	79.1	12.8	0.0	0.0
	2	3	-71.0	32.4	32.4	51.3	40.6	0.0	0.0
	3	4	-56.2	51.5	30.2	46.6	45.3	0.0	0.0
	4	5	-37.3	66.0	32.4	42.0	49.9	0.0	0.0
	5	6	61.3	169.3	30.0	13.9	78.0	0.0	0.0
7F	1	2	-241.9	-129.0	36.5	102.4	-0.7	0.0	0.0
	2	3	-58.1	39.0	35.5	48.6	43.3	0.0	0.0
	3	4	-56.7	52.5	29.4	46.5	45.4	0.0	0.0
	4	5	-43.3	54.0	35.4	44.5	47.4	0.0	0.0
	5	6	123.0	235.3	36.7	1.1	100.6	0.0	0.0
6F	1	2	-228.0	-113.2	35.5	98.2	3.5	0.0	0.0
	2	3	-60.1	40.5	33.7	48.7	43.2	0.0	0.0
	3	4	-56.3	52.7	29.5	46.5	45.4	0.0	0.0
	4	5	-44.2	56.5	33.7	44.2	47.7	0.0	0.0
	5	6	107.7	222.0	35.7	5.1	96.6	0.0	0.0
5F	1	2	-195.3	-81.4	35.9	89.3	12.4	0.0	0.0
	2	3	-58.9	43.3	32.9	48.1	43.8	0.0	0.0
	3	4	-56.3	53.2	29.3	46.4	45.5	0.0	0.0
	4	5	-46.4	55.9	32.9	44.6	47.3	0.0	0.0
	5	6	76.9	190.4	36.1	13.7	88.0	0.0	0.0
4F	1	2	-165.3	-50.5	35.5	80.8	20.9	0.0	0.0
	2	3	-58.6	46.1	31.7	47.7	44.2	0.0	0.0
	3	4	-56.2	53.8	29.1	46.3	45.6	0.0	0.0
	4	5	-48.5	56.2	31.7	44.9	47.0	0.0	0.0
	5	6	46.9	161.4	35.6	21.9	79.8	0.0	0.0
3F	1	2	-132.9	-18.9	35.9	71.9	29.8	0.0	0.0
	2	3	-58.1	48.9	30.6	47.2	44.7	0.0	0.0
	3	4	-56.0	54.3	28.9	46.2	45.7	0.0	0.0
	4	5	-50.6	56.4	30.6	45.1	46.8	0.0	0.0
	5	6	16.5	130.2	36.0	30.5	71.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	1	2	-101.0	19.2	33.9	62.9	40.1	0.0	0.0
	2	3	-56.9	53.0	30.3	47.1	46.0	0.0	0.0
	3	4	-56.7	55.8	28.9	46.7	46.5	0.0	0.0
	4	5	-53.8	56.0	30.3	46.3	46.9	0.0	0.0
	5	6	-20.5	99.7	34.0	40.5	62.5	0.0	0.0
1F	1	2	-66.0	243.5	167.8	138.6	187.9	0.0	0.0
	2	3	-243.8	202.5	99.5	169.0	157.5	0.0	0.0
	3	4	-205.6	205.1	117.2	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-202.9	243.3	99.4	157.6	168.8	0.0	0.0
	5	6	-244.0	65.3	167.9	188.1	138.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	231.8	178.8	26.5	-57.0	57.0	0.0	0.0
	2	3	310.7	290.1	10.3	-83.4	83.4	0.0	0.0
	3	4	267.3	267.3	-0.0	-74.3	74.3	0.0	0.0
	4	5	290.1	310.6	-10.3	-83.4	83.4	0.0	0.0
	5	6	178.9	231.9	-26.5	-57.1	57.1	0.0	0.0
11F	1	2	467.8	436.4	15.7	-125.6	125.6	0.0	0.0
	2	3	506.2	502.2	2.0	-140.1	140.1	0.0	0.0
	3	4	494.9	494.9	-0.0	-137.5	137.5	0.0	0.0
	4	5	502.2	506.1	-2.0	-140.0	140.0	0.0	0.0
	5	6	436.5	467.9	-15.7	-125.6	125.6	0.0	0.0
10F	1	2	615.0	542.5	36.2	-160.8	160.8	0.0	0.0
	2	3	832.3	806.4	13.0	-227.6	227.6	0.0	0.0
	3	4	775.1	775.1	-0.0	-215.3	215.3	0.0	0.0
	4	5	806.3	832.2	-13.0	-227.6	227.6	0.0	0.0
	5	6	542.6	615.1	-36.2	-160.8	160.8	0.0	0.0
9F	1	2	742.4	671.5	35.4	-196.4	196.4	0.0	0.0
	2	3	968.9	952.2	8.4	-266.8	266.8	0.0	0.0
	3	4	925.4	925.4	-0.0	-257.1	257.1	0.0	0.0
	4	5	952.1	968.8	-8.4	-266.8	266.8	0.0	0.0
	5	6	671.6	742.5	-35.4	-196.4	196.4	0.0	0.0
8F	1	2	884.1	794.7	44.7	-233.2	233.2	0.0	0.0
	2	3	1064.8	1040.7	12.1	-292.4	292.4	0.0	0.0
	3	4	1001.0	1001.0	-0.0	-278.1	278.1	0.0	0.0
	4	5	1040.6	1064.7	-12.1	-292.4	292.4	0.0	0.0
	5	6	794.7	884.2	-44.7	-233.2	233.2	0.0	0.0
7F	1	2	1513.0	1384.3	64.3	-402.4	402.4	0.0	0.0
	2	3	981.0	1001.2	-10.1	-275.3	275.3	0.0	0.0
	3	4	994.2	994.2	-0.0	-276.2	276.2	0.0	0.0
	4	5	1001.1	980.9	10.1	-275.3	275.3	0.0	0.0
	5	6	1384.5	1513.1	-64.3	-402.4	402.4	0.0	0.0
6F	1	2	1651.8	1513.7	69.1	-439.7	439.7	0.0	0.0
	2	3	1005.2	1012.4	-3.6	-280.2	280.2	0.0	0.0
	3	4	987.7	987.7	-0.0	-274.4	274.4	0.0	0.0
	4	5	1012.3	1005.1	3.6	-280.2	280.2	0.0	0.0
	5	6	1513.8	1651.9	-69.1	-439.7	439.7	0.0	0.0
5F	1	2	1801.4	1656.8	72.3	-480.3	480.3	0.0	0.0
	2	3	1041.3	1057.6	-8.2	-291.5	291.5	0.0	0.0
	3	4	1039.0	1039.0	-0.0	-288.6	288.6	0.0	0.0
	4	5	1057.5	1041.2	8.2	-291.5	291.5	0.0	0.0
	5	6	1657.0	1801.5	-72.3	-480.3	480.3	0.0	0.0
4F	1	2	1939.0	1800.7	69.2	-519.4	519.4	0.0	0.0
	2	3	1060.7	1082.5	-10.9	-297.7	297.7	0.0	0.0
	3	4	1070.6	1070.6	-0.0	-297.4	297.4	0.0	0.0
	4	5	1082.4	1060.6	10.9	-297.6	297.6	0.0	0.0
	5	6	1800.8	1939.1	-69.2	-519.4	519.4	0.0	0.0
3F	1	2	2040.9	1907.1	66.9	-548.3	548.3	0.0	0.0
	2	3	1052.6	1078.8	-13.1	-296.0	296.0	0.0	0.0
	3	4	1076.1	1076.1	-0.0	-298.9	298.9	0.0	0.0
	4	5	1078.7	1052.5	13.1	-296.0	296.0	0.0	0.0
	5	6	1907.2	2041.0	-66.9	-548.4	548.4	0.0	0.0
2F	1	2	1921.1	1804.5	58.3	-517.4	517.4	0.0	0.0
	2	3	940.0	977.9	-19.0	-266.4	266.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	3	4	996.1	996.1	-0.0	-276.7	276.7	0.0	0.0
	4	5	977.8	939.9	19.0	-266.4	266.4	0.0	0.0
	5	6	1804.5	1921.1	-58.3	-517.5	517.5	0.0	0.0
1F	1	2	1647.9	1202.8	222.6	-395.9	395.9	0.0	0.0
	2	3	870.7	891.4	-10.3	-244.7	244.7	0.0	0.0
	3	4	907.6	907.6	0.0	-252.1	252.1	0.0	0.0
	4	5	891.4	870.7	10.3	-244.7	244.7	0.0	0.0
	5	6	1202.8	1647.9	-222.6	-395.9	395.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-231.8	-178.8	-26.5	57.0	-57.0	0.0	0.0
	2	3	-310.7	-290.1	-10.3	83.4	-83.4	0.0	0.0
	3	4	-267.3	-267.3	0.0	74.3	-74.3	0.0	0.0
	4	5	-290.1	-310.6	10.3	83.4	-83.4	0.0	0.0
	5	6	-178.9	-231.9	26.5	57.1	-57.1	0.0	0.0
11F	1	2	-467.8	-436.4	-15.7	125.6	-125.6	0.0	0.0
	2	3	-506.2	-502.2	-2.0	140.1	-140.1	0.0	0.0
	3	4	-494.9	-494.9	0.0	137.5	-137.5	0.0	0.0
	4	5	-502.2	-506.1	2.0	140.0	-140.0	0.0	0.0
	5	6	-436.5	-467.9	15.7	125.6	-125.6	0.0	0.0
10F	1	2	-615.0	-542.5	-36.2	160.8	-160.8	0.0	0.0
	2	3	-832.3	-806.4	-13.0	227.6	-227.6	0.0	0.0
	3	4	-775.1	-775.1	0.0	215.3	-215.3	0.0	0.0
	4	5	-806.3	-832.2	13.0	227.6	-227.6	0.0	0.0
	5	6	-542.6	-615.1	36.2	160.8	-160.8	0.0	0.0
9F	1	2	-742.4	-671.5	-35.4	196.4	-196.4	0.0	0.0
	2	3	-968.9	-952.2	-8.4	266.8	-266.8	0.0	0.0
	3	4	-925.4	-925.4	0.0	257.1	-257.1	0.0	0.0
	4	5	-952.1	-968.8	8.4	266.8	-266.8	0.0	0.0
	5	6	-671.6	-742.5	35.4	196.4	-196.4	0.0	0.0
8F	1	2	-884.1	-794.7	-44.7	233.2	-233.2	0.0	0.0
	2	3	-1064.8	-1040.7	-12.1	292.4	-292.4	0.0	0.0
	3	4	-1001.0	-1001.0	0.0	278.1	-278.1	0.0	0.0
	4	5	-1040.6	-1064.7	12.1	292.4	-292.4	0.0	0.0
	5	6	-794.7	-884.2	44.7	233.2	-233.2	0.0	0.0
7F	1	2	-1513.0	-1384.3	-64.3	402.4	-402.4	0.0	0.0
	2	3	-981.0	-1001.2	10.1	275.3	-275.3	0.0	0.0
	3	4	-994.2	-994.2	0.0	276.2	-276.2	0.0	0.0
	4	5	-1001.1	-980.9	-10.1	275.3	-275.3	0.0	0.0
	5	6	-1384.5	-1513.1	64.3	402.4	-402.4	0.0	0.0
6F	1	2	-1651.8	-1513.7	-69.1	439.7	-439.7	0.0	0.0
	2	3	-1005.2	-1012.4	3.6	280.2	-280.2	0.0	0.0
	3	4	-987.7	-987.7	0.0	274.4	-274.4	0.0	0.0
	4	5	-1012.3	-1005.1	-3.6	280.2	-280.2	0.0	0.0
	5	6	-1513.8	-1651.9	69.1	439.7	-439.7	0.0	0.0
5F	1	2	-1801.4	-1656.8	-72.3	480.3	-480.3	0.0	0.0
	2	3	-1041.3	-1057.6	8.2	291.5	-291.5	0.0	0.0
	3	4	-1039.0	-1039.0	0.0	288.6	-288.6	0.0	0.0
	4	5	-1057.5	-1041.2	-8.2	291.5	-291.5	0.0	0.0
	5	6	-1657.0	-1801.5	72.3	480.3	-480.3	0.0	0.0
4F	1	2	-1939.0	-1800.7	-69.2	519.4	-519.4	0.0	0.0
	2	3	-1060.7	-1082.5	10.9	297.7	-297.7	0.0	0.0
	3	4	-1070.6	-1070.6	0.0	297.4	-297.4	0.0	0.0
	4	5	-1082.4	-1060.6	-10.9	297.6	-297.6	0.0	0.0
	5	6	-1800.8	-1939.1	69.2	519.4	-519.4	0.0	0.0
3F	1	2	-2040.9	-1907.1	-66.9	548.3	-548.3	0.0	0.0
	2	3	-1052.6	-1078.8	13.1	296.0	-296.0	0.0	0.0
	3	4	-1076.1	-1076.1	0.0	298.9	-298.9	0.0	0.0
	4	5	-1078.7	-1052.5	-13.1	296.0	-296.0	0.0	0.0
	5	6	-1907.2	-2041.0	66.9	548.4	-548.4	0.0	0.0
2F	1	2	-1921.1	-1804.5	-58.3	517.4	-517.4	0.0	0.0
	2	3	-940.0	-977.9	19.0	266.4	-266.4	0.0	0.0
	3	4	-996.1	-996.1	0.0	276.7	-276.7	0.0	0.0
	4	5	-977.8	-939.9	-19.0	266.4	-266.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	5	6	-1804.5	-1921.1	58.3	517.5	-517.5	0.0	0.0
1F	1	2	-1647.9	-1202.8	-222.6	395.9	-395.9	0.0	0.0
	2	3	-870.7	-891.4	10.3	244.7	-244.7	0.0	0.0
	3	4	-907.6	-907.6	-0.0	252.1	-252.1	0.0	0.0
	4	5	-891.4	-870.7	-10.3	244.7	-244.7	0.0	0.0
	5	6	-1202.8	-1647.9	222.6	395.9	-395.9	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	157.7	116.8	-20.4	-68.6	68.6	-322.1	322.1
		2	106.1	85.8	-10.1	-48.0	48.0	-503.8	503.8
		3	11.2	9.9	-0.6	-5.3	5.3	-529.9	529.9
		4	-6.0	-5.7	0.1	2.9	-2.9	-529.8	529.8
		5	-100.4	-81.3	9.5	45.4	-45.4	-504.3	504.3
		6	-154.3	-114.1	20.1	67.1	-67.1	-322.1	322.1
10F	11F	1	82.9	87.4	2.3	-42.3	42.3	-637.3	637.3
		2	69.7	70.8	0.5	-34.9	34.9	-936.0	936.0
		3	9.5	11.3	0.9	-5.2	5.2	-994.2	994.2
		4	-5.9	-6.9	-0.5	3.2	-3.2	-994.2	994.2
		5	-65.8	-66.5	-0.3	32.9	-32.9	-937.1	937.1
		6	-80.8	-85.3	-2.3	41.3	-41.3	-637.2	637.2
9F	10F	1	97.5	94.3	-1.6	-47.9	47.9	-949.6	949.6
		2	76.2	74.2	-1.0	-37.6	37.6	-1375.9	1375.9
		3	13.7	13.0	-0.4	-6.7	6.7	-1461.9	1461.9
		4	-8.2	-7.6	0.3	3.9	-3.9	-1462.0	1462.0
		5	-71.2	-69.2	1.0	35.1	-35.1	-1377.0	1377.0
		6	-95.1	-91.8	1.6	46.7	-46.7	-949.3	949.3
8F	9F	1	85.7	81.6	-2.1	-41.8	41.8	-1261.5	1261.5
		2	67.8	64.4	-1.7	-33.0	33.0	-1818.5	1818.5
		3	12.3	12.7	0.2	-6.3	6.3	-1930.7	1930.7
		4	-7.5	-7.6	-0.1	3.8	-3.8	-1930.8	1930.8
		5	-63.3	-59.7	1.8	30.8	-30.8	-1819.7	1819.7
		6	-83.6	-79.4	2.1	40.8	-40.8	-1260.9	1260.9
7F	8F	1	92.1	106.7	7.3	-49.4	49.4	-1571.0	1571.0
		2	71.9	82.9	5.5	-38.5	38.5	-2261.7	2261.7
		3	11.1	9.9	-0.6	-5.2	5.2	-2398.2	2398.2
		4	-6.6	-5.1	0.8	2.9	-2.9	-2398.5	2398.5
		5	-67.5	-77.8	-5.2	36.1	-36.1	-2263.0	2263.0
		6	-89.9	-103.5	-6.8	48.0	-48.0	-1570.2	1570.2
6F	7F	1	135.2	116.9	-9.1	-63.0	63.0	-1903.2	1903.2
		2	104.3	90.1	-7.1	-48.6	48.6	-2690.3	2690.3
		3	7.7	8.4	0.3	-4.0	4.0	-2870.3	2870.3
		4	-4.1	-4.3	-0.1	2.1	-2.1	-2870.8	2870.8
		5	-99.1	-85.1	7.0	46.1	-46.1	-2692.9	2692.9
		6	-131.8	-113.6	9.1	61.3	-61.3	-1901.7	1901.7
5F	6F	1	111.1	99.8	-5.6	-52.7	52.7	-2230.8	2230.8
		2	83.3	73.4	-4.9	-39.2	39.2	-3122.0	3122.0
		3	7.5	7.4	-0.1	-3.7	3.7	-3340.8	3340.8
		4	-4.3	-3.7	0.3	2.0	-2.0	-3341.7	3341.7
		5	-79.1	-69.2	5.0	37.1	-37.1	-3125.9	3125.9
		6	-108.4	-96.9	5.8	51.3	-51.3	-2228.6	2228.6
4F	5F	1	95.5	82.4	-6.6	-44.5	44.5	-2548.1	2548.1
		2	66.9	56.8	-5.1	-30.9	30.9	-3559.8	3559.8
		3	5.6	5.6	-0.0	-2.8	2.8	-3809.4	3809.4
		4	-3.2	-2.6	0.3	1.4	-1.4	-3810.6	3810.6
		5	-63.6	-53.3	5.1	29.2	-29.2	-3564.9	3564.9
		6	-93.5	-80.0	6.7	43.4	-43.4	-2545.4	2545.4
3F	4F	1	82.9	72.2	-5.3	-38.8	38.8	-2858.0	2858.0
		2	52.3	43.2	-4.6	-23.9	23.9	-4007.9	4007.9
		3	4.5	4.5	0.0	-2.3	2.3	-4280.3	4280.3
		4	-2.6	-2.1	0.2	1.2	-1.2	-4281.9	4281.9
		5	-49.8	-40.4	4.7	22.5	-22.5	-4014.0	4014.0
		6	-81.4	-70.3	5.6	37.9	-37.9	-2854.9	2854.9
2F	3F	1	60.7	48.0	-6.3	-27.2	27.2	-3160.0	3160.0
		2	33.9	27.8	-3.0	-15.4	15.4	-4464.6	4464.6

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	3	2.6	2.1	-0.2	-1.2	1.2	-4751.4	4751.4
		4	-1.6	-0.6	0.5	0.5	-0.5	-4753.3	4753.3
		5	-32.5	-26.1	3.2	14.7	-14.7	-4471.4	4471.4
		6	-60.0	-46.7	6.6	26.7	-26.7	-3156.6	3156.6
1F	2F	1	53.0	66.0	6.5	-26.9	26.9	-3452.7	3452.7
		2	9.8	0.2	-4.8	-2.3	2.3	-4928.6	4928.6
		3	1.6	3.1	0.7	-1.1	1.1	-5221.1	5221.1
		4	-1.4	-2.2	-0.4	0.8	-0.8	-5223.5	5223.5
		5	-9.5	0.7	5.1	2.0	-2.0	-4936.1	4936.1
		6	-53.0	-65.3	-6.1	26.7	-26.7	-3449.2	3449.2

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-231.8	-99.9	66.0	82.9	-82.9	62.2	-62.2
		2	-489.5	-314.9	87.3	201.1	-201.1	28.4	-28.4
		3	-557.4	-368.9	94.3	231.6	-231.6	-8.5	8.5
		4	-557.4	-368.8	94.3	231.6	-231.6	8.6	-8.6
		5	-489.5	-314.9	87.3	201.1	-201.1	-28.5	28.5
		6	-231.9	-99.9	66.0	83.0	-83.0	-62.2	62.2
10F	11F	1	-368.0	-256.2	55.9	155.1	-155.1	195.4	-195.4
		2	-627.6	-581.8	22.9	300.5	-300.5	46.8	-46.8
		3	-628.2	-650.9	-11.3	317.8	-317.8	-9.8	9.8
		4	-628.2	-650.9	-11.3	317.8	-317.8	9.9	-9.9
		5	-627.6	-581.8	22.9	300.5	-300.5	-47.0	47.0
		6	-368.0	-256.3	55.9	155.1	-155.1	-195.4	195.4
9F	10F	1	-358.8	-280.5	39.2	159.8	-159.8	364.6	-364.6
		2	-793.1	-711.8	40.6	376.2	-376.2	118.3	-118.3
		3	-930.5	-832.3	49.1	440.7	-440.7	-20.6	20.6
		4	-930.5	-832.2	49.1	440.7	-440.7	20.7	-20.7
		5	-793.1	-711.8	40.6	376.2	-376.2	-118.4	118.4
		6	-358.8	-280.5	39.2	159.8	-159.8	-364.5	364.5
8F	9F	1	-461.9	-364.0	48.9	206.5	-206.5	569.8	-569.8
		2	-928.6	-865.1	31.8	448.4	-448.4	193.6	-193.6
		3	-1045.3	-995.3	25.0	510.1	-510.1	-28.8	28.8
		4	-1045.2	-995.3	25.0	510.1	-510.1	28.8	-28.8
		5	-928.6	-865.1	31.8	448.4	-448.4	-193.8	193.8
		6	-461.9	-364.1	48.9	206.5	-206.5	-569.8	569.8
7F	8F	1	-520.0	-672.9	-76.4	296.4	-296.4	814.2	-814.2
		2	-994.3	-1092.8	-49.2	518.5	-518.5	259.4	-259.4
		3	-1046.3	-1062.7	-8.2	524.0	-524.0	-41.0	41.0
		4	-1046.3	-1062.7	-8.2	524.0	-524.0	41.0	-41.0
		5	-994.3	-1092.8	-49.2	518.5	-518.5	-259.6	259.6
		6	-520.1	-673.0	-76.4	296.4	-296.4	-814.2	814.2
6F	7F	1	-840.0	-744.9	47.6	396.2	-396.2	1229.5	-1229.5
		2	-1272.6	-1151.8	60.4	606.1	-606.1	139.8	-139.8
		3	-932.7	-959.5	-13.4	473.0	-473.0	-37.6	37.6
		4	-932.6	-959.5	-13.4	473.0	-473.0	37.6	-37.6
		5	-1272.6	-1151.8	60.4	606.1	-606.1	-140.2	140.2
		6	-840.1	-745.0	47.6	396.3	-396.3	-1229.5	1229.5
5F	6F	1	-906.9	-812.9	47.0	430.0	-430.0	1682.9	-1682.9
		2	-1367.1	-1242.7	62.2	652.5	-652.5	-11.5	11.5
		3	-1040.5	-1031.9	4.3	518.1	-518.1	-40.6	40.6
		4	-1040.5	-1031.9	4.3	518.1	-518.1	40.6	-40.6
		5	-1367.1	-1242.7	62.2	652.5	-652.5	10.9	-10.9
		6	-907.0	-813.0	47.0	430.0	-430.0	-1683.0	1683.0
4F	5F	1	-988.5	-905.1	41.7	473.4	-473.4	2178.0	-2178.0
		2	-1455.4	-1330.4	62.5	696.5	-696.5	-191.3	191.3
		3	-1064.7	-1069.8	-2.5	533.6	-533.6	-40.4	40.4
		4	-1064.7	-1069.7	-2.5	533.6	-533.6	40.4	-40.4
		5	-1455.4	-1330.4	62.5	696.5	-696.5	190.5	-190.5
		6	-988.5	-905.1	41.7	473.4	-473.4	-2178.2	2178.2
3F	4F	1	-1034.0	-961.9	36.0	499.0	-499.0	2712.7	-2712.7
		2	-1530.9	-1415.8	57.5	736.7	-736.7	-403.1	403.1
		3	-1083.3	-1105.5	-11.1	547.2	-547.2	-37.2	37.2
		4	-1083.3	-1105.5	-11.1	547.2	-547.2	37.3	-37.3

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	5	-1530.9	-1415.9	57.5	736.7	-736.7	402.1	-402.1
		6	-1034.0	-962.0	36.0	499.0	-499.0	-2712.9	2712.9
2F	3F	1	-1079.0	-1097.0	-9.0	544.0	-544.0	3276.5	-3276.5
		2	-1543.8	-1509.1	17.4	763.2	-763.2	-644.9	644.9
		3	-1049.3	-1135.1	-42.9	546.1	-546.1	-30.7	30.7
		4	-1049.3	-1135.0	-42.9	546.1	-546.1	30.7	-30.7
		5	-1543.8	-1509.1	17.4	763.2	-763.2	643.8	-643.8
		6	-1079.0	-1097.0	-9.0	544.0	-544.0	-3276.8	3276.8
1F	2F	1	-824.1	-1647.9	-411.9	558.6	-558.6	3807.3	-3807.3
		2	-1235.3	-2073.5	-419.1	747.8	-747.8	-886.7	886.7
		3	-839.0	-1798.9	-480.0	596.1	-596.1	-17.2	17.2
		4	-838.9	-1798.9	-480.0	596.1	-596.1	17.2	-17.2
		5	-1235.3	-2073.5	-419.1	747.8	-747.8	885.5	-885.5
		6	-824.1	-1647.9	-411.9	558.7	-558.7	-3807.6	3807.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	231.8	99.9	-66.0	-82.9	82.9	-62.2	62.2
		2	489.5	314.9	-87.3	-201.1	201.1	-28.4	28.4
		3	557.4	368.9	-94.3	-231.6	231.6	8.5	-8.5
		4	557.4	368.8	-94.3	-231.6	231.6	-8.6	8.6
		5	489.5	314.9	-87.3	-201.1	201.1	28.5	-28.5
		6	231.9	99.9	-66.0	-83.0	83.0	62.2	-62.2
10F	11F	1	368.0	256.2	-55.9	-155.1	155.1	-195.4	195.4
		2	627.6	581.8	-22.9	-300.5	300.5	-46.8	46.8
		3	628.2	650.9	11.3	-317.8	317.8	9.8	-9.8
		4	628.2	650.9	11.3	-317.8	317.8	-9.9	9.9
		5	627.6	581.8	-22.9	-300.5	300.5	47.0	-47.0
		6	368.0	256.3	-55.9	-155.1	155.1	195.4	-195.4
9F	10F	1	358.8	280.5	-39.2	-159.8	159.8	-364.6	364.6
		2	793.1	711.8	-40.6	-376.2	376.2	-118.3	118.3
		3	930.5	832.3	-49.1	-440.7	440.7	20.6	-20.6
		4	930.5	832.2	-49.1	-440.7	440.7	-20.7	20.7
		5	793.1	711.8	-40.6	-376.2	376.2	118.4	-118.4
		6	358.8	280.5	-39.2	-159.8	159.8	364.5	-364.5
8F	9F	1	461.9	364.0	-48.9	-206.5	206.5	-569.8	569.8
		2	928.6	865.1	-31.8	-448.4	448.4	-193.6	193.6
		3	1045.3	995.3	-25.0	-510.1	510.1	28.8	-28.8
		4	1045.2	995.3	-25.0	-510.1	510.1	-28.8	28.8
		5	928.6	865.1	-31.8	-448.4	448.4	193.8	-193.8
		6	461.9	364.1	-48.9	-206.5	206.5	569.8	-569.8
7F	8F	1	520.0	672.9	76.4	-296.4	296.4	-814.2	814.2
		2	994.3	1092.8	49.2	-518.5	518.5	-259.4	259.4
		3	1046.3	1062.7	8.2	-524.0	524.0	41.0	-41.0
		4	1046.3	1062.7	8.2	-524.0	524.0	-41.0	41.0
		5	994.3	1092.8	49.2	-518.5	518.5	259.6	-259.6
		6	520.1	673.0	76.4	-296.4	296.4	814.2	-814.2
6F	7F	1	840.0	744.9	-47.6	-396.2	396.2	-1229.5	1229.5
		2	1272.6	1151.8	-60.4	-606.1	606.1	-139.8	139.8
		3	932.7	959.5	13.4	-473.0	473.0	37.6	-37.6
		4	932.6	959.5	13.4	-473.0	473.0	-37.6	37.6
		5	1272.6	1151.8	-60.4	-606.1	606.1	140.2	-140.2
		6	840.1	745.0	-47.6	-396.3	396.3	1229.5	-1229.5
5F	6F	1	906.9	812.9	-47.0	-430.0	430.0	-1682.9	1682.9
		2	1367.1	1242.7	-62.2	-652.5	652.5	11.5	-11.5
		3	1040.5	1031.9	-4.3	-518.1	518.1	40.6	-40.6
		4	1040.5	1031.9	-4.3	-518.1	518.1	-40.6	40.6
		5	1367.1	1242.7	-62.2	-652.5	652.5	-10.9	10.9
		6	907.0	813.0	-47.0	-430.0	430.0	1683.0	-1683.0
4F	5F	1	988.5	905.1	-41.7	-473.4	473.4	-2178.0	2178.0
		2	1455.4	1330.4	-62.5	-696.5	696.5	191.3	-191.3
		3	1064.7	1069.8	2.5	-533.6	533.6	40.4	-40.4
		4	1064.7	1069.7	2.5	-533.6	533.6	-40.4	40.4
		5	1455.4	1330.4	-62.5	-696.5	696.5	-190.5	190.5
		6	988.5	905.1	-41.7	-473.4	473.4	2178.2	-2178.2

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	1	1034.0	961.9	-36.0	-499.0	499.0	-2712.7	2712.7
		2	1530.9	1415.8	-57.5	-736.7	736.7	403.1	-403.1
		3	1083.3	1105.5	11.1	-547.2	547.2	37.2	-37.2
		4	1083.3	1105.5	11.1	-547.2	547.2	-37.3	37.3
		5	1530.9	1415.9	-57.5	-736.7	736.7	-402.1	402.1
		6	1034.0	962.0	-36.0	-499.0	499.0	2712.9	-2712.9
2F	3F	1	1079.0	1097.0	9.0	-544.0	544.0	-3276.5	3276.5
		2	1543.8	1509.1	-17.4	-763.2	763.2	644.9	-644.9
		3	1049.3	1135.1	42.9	-546.1	546.1	30.7	-30.7
		4	1049.3	1135.0	42.9	-546.1	546.1	-30.7	30.7
		5	1543.8	1509.1	-17.4	-763.2	763.2	-643.8	643.8
		6	1079.0	1097.0	9.0	-544.0	544.0	3276.8	-3276.8
1F	2F	1	824.1	1647.9	411.9	-558.6	558.6	-3807.3	3807.3
		2	1235.3	2073.5	419.1	-747.8	747.8	886.7	-886.7
		3	839.0	1798.9	480.0	-596.1	596.1	17.2	-17.2
		4	838.9	1798.9	480.0	-596.1	596.1	-17.2	17.2
		5	1235.3	2073.5	419.1	-747.8	747.8	-885.5	885.5
		6	824.1	1647.9	411.9	-558.7	558.7	3807.6	-3807.6

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-234.9	-59.2	61.9	122.6	41.0	0.0	0.0
	2	3	-98.1	74.3	60.5	83.4	76.8	0.0	0.0
	3	4	-83.1	104.4	52.9	77.1	83.0	0.0	0.0
	4	5	-74.0	102.9	58.2	76.1	84.1	0.0	0.0
	5	6	48.9	225.5	61.5	43.7	119.9	0.0	0.0
11F	1	2	-295.1	-134.1	42.8	126.7	7.5	0.0	0.0
	2	3	-100.6	46.5	46.7	72.9	57.9	0.0	0.0
	3	4	-64.0	91.0	42.7	61.6	69.1	0.0	0.0
	4	5	-43.0	106.0	45.7	56.6	74.1	0.0	0.0
	5	6	120.6	282.0	42.7	11.2	123.0	0.0	0.0
10F	1	2	-272.1	-114.9	44.7	120.9	13.4	0.0	0.0
	2	3	-108.0	35.5	51.6	77.2	57.1	0.0	0.0
	3	4	-59.3	94.5	46.5	62.2	72.0	0.0	0.0
	4	5	-34.3	113.8	49.3	56.1	78.2	0.0	0.0
	5	6	101.0	258.8	44.5	17.2	117.1	0.0	0.0
9F	1	2	-265.0	-106.7	44.2	118.7	15.5	0.0	0.0
	2	3	-108.8	36.0	50.9	77.2	57.0	0.0	0.0
	3	4	-60.3	95.0	45.7	62.3	71.9	0.0	0.0
	4	5	-34.4	114.5	48.9	56.0	78.2	0.0	0.0
	5	6	92.9	251.7	43.9	19.3	115.0	0.0	0.0
8F	1	2	-255.2	-96.4	44.0	116.0	18.3	0.0	0.0
	2	3	-109.8	38.4	49.3	77.0	57.2	0.0	0.0
	3	4	-60.9	94.0	45.9	62.5	71.7	0.0	0.0
	4	5	-36.6	115.2	47.4	56.2	78.0	0.0	0.0
	5	6	83.7	242.9	43.7	21.8	112.5	0.0	0.0
7F	1	2	-347.6	-187.3	52.0	146.3	-2.3	0.0	0.0
	2	3	-89.6	49.2	53.9	72.7	61.5	0.0	0.0
	3	4	-63.1	94.4	44.6	62.8	71.5	0.0	0.0
	4	5	-46.1	96.9	51.8	60.1	74.2	0.0	0.0
	5	6	169.5	331.0	51.4	2.5	141.5	0.0	0.0
6F	1	2	-327.3	-164.4	50.7	140.3	3.7	0.0	0.0
	2	3	-92.1	52.2	51.2	72.7	61.6	0.0	0.0
	3	4	-64.6	92.8	44.6	63.2	71.0	0.0	0.0
	4	5	-49.2	98.7	49.4	60.3	74.0	0.0	0.0
	5	6	148.9	312.7	50.2	7.9	136.1	0.0	0.0
5F	1	2	-280.4	-118.8	51.4	127.5	16.6	0.0	0.0
	2	3	-89.8	57.4	49.8	71.6	62.6	0.0	0.0
	3	4	-67.4	91.1	44.1	63.8	70.4	0.0	0.0
	4	5	-54.9	95.2	48.3	61.5	72.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	5	6	106.0	268.4	51.0	20.0	124.0	0.0	0.0
4F	1	2	-237.4	-74.7	50.8	115.4	28.7	0.0	0.0
	2	3	-88.6	62.8	47.7	70.7	63.5	0.0	0.0
	3	4	-70.6	89.1	43.5	64.5	69.7	0.0	0.0
	4	5	-60.8	92.8	46.6	62.7	71.6	0.0	0.0
	5	6	64.6	227.9	50.5	31.4	112.6	0.0	0.0
3F	1	2	-191.3	-29.6	51.3	102.7	41.3	0.0	0.0
	2	3	-87.2	68.0	45.7	69.8	64.5	0.0	0.0
	3	4	-73.6	86.9	43.1	65.3	69.0	0.0	0.0
	4	5	-66.7	90.1	45.0	63.9	70.4	0.0	0.0
	5	6	22.1	184.2	51.1	43.4	100.7	0.0	0.0
2F	1	2	-142.0	25.0	48.7	88.3	55.8	0.0	0.0
	2	3	-83.6	74.3	44.4	68.4	65.8	0.0	0.0
	3	4	-77.4	84.6	42.4	66.1	68.1	0.0	0.0
	4	5	-73.7	85.1	44.0	65.5	68.7	0.0	0.0
	5	6	-29.2	138.0	48.6	56.9	87.1	0.0	0.0
1F	1	2	-82.4	309.8	222.0	168.7	231.9	0.0	0.0
	2	3	-313.1	259.5	131.8	207.8	192.9	0.0	0.0
	3	4	-262.3	263.5	155.2	200.1	200.5	0.0	0.0
	4	5	-258.7	313.3	132.1	192.7	207.9	0.0	0.0
	5	6	-310.2	81.9	222.0	232.0	168.6	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	262.2	198.3	31.9	-64.0	64.0	0.0	0.0
	2	3	347.1	322.1	12.5	-93.0	93.0	0.0	0.0
	3	4	297.2	296.5	0.3	-82.5	82.5	0.0	0.0
	4	5	326.4	351.8	-12.7	-94.2	94.2	0.0	0.0
	5	6	195.2	260.0	-32.4	-63.2	63.2	0.0	0.0
11F	1	2	532.9	492.8	20.0	-142.5	142.5	0.0	0.0
	2	3	571.7	566.4	2.7	-158.1	158.1	0.0	0.0
	3	4	559.5	559.2	0.1	-155.4	155.4	0.0	0.0
	4	5	571.6	577.0	-2.7	-159.5	159.5	0.0	0.0
	5	6	489.8	530.2	-20.2	-141.7	141.7	0.0	0.0
10F	1	2	695.2	606.6	44.3	-180.8	180.8	0.0	0.0
	2	3	927.8	896.5	15.6	-253.4	253.4	0.0	0.0
	3	4	863.0	862.4	0.3	-239.6	239.6	0.0	0.0
	4	5	903.4	934.9	-15.7	-255.3	255.3	0.0	0.0
	5	6	603.3	692.5	-44.6	-180.0	180.0	0.0	0.0
9F	1	2	833.7	746.9	43.4	-219.5	219.5	0.0	0.0
	2	3	1077.7	1057.0	10.4	-296.5	296.5	0.0	0.0
	3	4	1028.2	1027.6	0.3	-285.5	285.5	0.0	0.0
	4	5	1063.8	1084.7	-10.5	-298.4	298.4	0.0	0.0
	5	6	743.8	831.1	-43.7	-218.7	218.7	0.0	0.0
8F	1	2	1002.7	892.4	55.1	-263.2	263.2	0.0	0.0
	2	3	1193.0	1164.2	14.4	-327.4	327.4	0.0	0.0
	3	4	1120.6	1120.1	0.3	-311.2	311.2	0.0	0.0
	4	5	1170.5	1199.4	-14.5	-329.2	329.2	0.0	0.0
	5	6	889.3	1000.1	-55.4	-262.4	262.4	0.0	0.0
7F	1	2	1708.9	1550.9	79.0	-452.7	452.7	0.0	0.0
	2	3	1110.2	1133.1	-11.5	-311.6	311.6	0.0	0.0
	3	4	1125.7	1125.2	0.3	-312.6	312.6	0.0	0.0
	4	5	1139.1	1116.6	11.3	-313.3	313.3	0.0	0.0
	5	6	1546.1	1705.0	-79.5	-451.6	451.6	0.0	0.0
6F	1	2	1876.0	1705.5	85.2	-497.4	497.4	0.0	0.0
	2	3	1143.9	1152.0	-4.0	-318.9	318.9	0.0	0.0
	3	4	1124.1	1123.7	0.2	-312.2	312.2	0.0	0.0
	4	5	1157.2	1149.5	3.9	-320.4	320.4	0.0	0.0
	5	6	1701.0	1872.3	-85.7	-496.3	496.3	0.0	0.0
5F	1	2	2047.5	1869.0	89.3	-544.0	544.0	0.0	0.0
	2	3	1187.5	1206.4	-9.5	-332.5	332.5	0.0	0.0
	3	4	1185.0	1184.6	0.2	-329.1	329.1	0.0	0.0
	4	5	1210.8	1192.2	9.3	-333.7	333.7	0.0	0.0
	5	6	1865.3	2044.5	-89.6	-543.0	543.0	0.0	0.0
4F	1	2	2206.6	2034.9	85.8	-589.1	589.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	2	3	1212.5	1238.3	-12.9	-340.4	340.4	0.0	0.0
	3	4	1224.3	1224.1	0.1	-340.1	340.1	0.0	0.0
	4	5	1241.7	1216.1	12.8	-341.4	341.4	0.0	0.0
	5	6	2032.0	2204.2	-86.1	-588.4	588.4	0.0	0.0
3F	1	2	2326.5	2160.5	83.0	-623.2	623.2	0.0	0.0
	2	3	1206.6	1238.0	-15.7	-339.5	339.5	0.0	0.0
	3	4	1234.9	1234.7	0.1	-343.0	343.0	0.0	0.0
	4	5	1240.4	1209.1	15.6	-340.2	340.2	0.0	0.0
	5	6	2158.5	2324.8	-83.2	-622.7	622.7	0.0	0.0
2F	1	2	2180.4	2032.9	73.8	-585.2	585.2	0.0	0.0
	2	3	1070.9	1116.3	-22.7	-303.8	303.8	0.0	0.0
	3	4	1137.3	1137.2	0.1	-315.9	315.9	0.0	0.0
	4	5	1117.6	1072.2	22.7	-304.1	304.1	0.0	0.0
	5	6	2031.8	2179.5	-73.9	-584.9	584.9	0.0	0.0
1F	1	2	1825.9	1321.8	252.1	-437.2	437.2	0.0	0.0
	2	3	957.2	980.0	-11.4	-269.1	269.1	0.0	0.0
	3	4	997.3	997.4	-0.0	-277.0	277.0	0.0	0.0
	4	5	980.1	957.3	11.4	-269.1	269.1	0.0	0.0
	5	6	1321.8	1825.8	-252.0	-437.2	437.2	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-262.2	-198.3	-31.9	64.0	-64.0	0.0	0.0
	2	3	-347.1	-322.1	-12.5	93.0	-93.0	0.0	0.0
	3	4	-297.2	-296.5	-0.3	82.5	-82.5	0.0	0.0
	4	5	-326.4	-351.8	12.7	94.2	-94.2	0.0	0.0
	5	6	-195.2	-260.0	32.4	63.2	-63.2	0.0	0.0
11F	1	2	-532.9	-492.8	-20.0	142.5	-142.5	0.0	0.0
	2	3	-571.7	-566.4	-2.7	158.1	-158.1	0.0	0.0
	3	4	-559.5	-559.2	-0.1	155.4	-155.4	0.0	0.0
	4	5	-571.6	-577.0	2.7	159.5	-159.5	0.0	0.0
	5	6	-489.8	-530.2	20.2	141.7	-141.7	0.0	0.0
10F	1	2	-695.2	-606.6	-44.3	180.8	-180.8	0.0	0.0
	2	3	-927.8	-896.5	-15.6	253.4	-253.4	0.0	0.0
	3	4	-863.0	-862.4	-0.3	239.6	-239.6	0.0	0.0
	4	5	-903.4	-934.9	15.7	255.3	-255.3	0.0	0.0
	5	6	-603.3	-692.5	44.6	180.0	-180.0	0.0	0.0
9F	1	2	-833.7	-746.9	-43.4	219.5	-219.5	0.0	0.0
	2	3	-1077.7	-1057.0	-10.4	296.5	-296.5	0.0	0.0
	3	4	-1028.2	-1027.6	-0.3	285.5	-285.5	0.0	0.0
	4	5	-1063.8	-1084.7	10.5	298.4	-298.4	0.0	0.0
	5	6	-743.8	-831.1	43.7	218.7	-218.7	0.0	0.0
8F	1	2	-1002.7	-892.4	-55.1	263.2	-263.2	0.0	0.0
	2	3	-1193.0	-1164.2	-14.4	327.4	-327.4	0.0	0.0
	3	4	-1120.6	-1120.1	-0.3	311.2	-311.2	0.0	0.0
	4	5	-1170.5	-1199.4	14.5	329.2	-329.2	0.0	0.0
	5	6	-889.3	-1000.1	55.4	262.4	-262.4	0.0	0.0
7F	1	2	-1708.9	-1550.9	-79.0	452.7	-452.7	0.0	0.0
	2	3	-1110.2	-1133.1	11.5	311.6	-311.6	0.0	0.0
	3	4	-1125.7	-1125.2	-0.3	312.6	-312.6	0.0	0.0
	4	5	-1139.1	-1116.6	-11.3	313.3	-313.3	0.0	0.0
	5	6	-1546.1	-1705.0	79.5	451.6	-451.6	0.0	0.0
6F	1	2	-1876.0	-1705.5	-85.2	497.4	-497.4	0.0	0.0
	2	3	-1143.9	-1152.0	4.0	318.9	-318.9	0.0	0.0
	3	4	-1124.1	-1123.7	-0.2	312.2	-312.2	0.0	0.0
	4	5	-1157.2	-1149.5	-3.9	320.4	-320.4	0.0	0.0
	5	6	-1701.0	-1872.3	85.7	496.3	-496.3	0.0	0.0
5F	1	2	-2047.5	-1869.0	-89.3	544.0	-544.0	0.0	0.0
	2	3	-1187.5	-1206.4	9.5	332.5	-332.5	0.0	0.0
	3	4	-1185.0	-1184.6	-0.2	329.1	-329.1	0.0	0.0
	4	5	-1210.8	-1192.2	-9.3	333.7	-333.7	0.0	0.0
	5	6	-1865.3	-2044.5	89.6	543.0	-543.0	0.0	0.0
4F	1	2	-2206.6	-2034.9	-85.8	589.1	-589.1	0.0	0.0
	2	3	-1212.5	-1238.3	12.9	340.4	-340.4	0.0	0.0
	3	4	-1224.3	-1224.1	-0.1	340.1	-340.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	4	5	-1241.7	-1216.1	-12.8	341.4	-341.4	0.0	0.0
	5	6	-2032.0	-2204.2	86.1	588.4	-588.4	0.0	0.0
3F	1	2	-2326.5	-2160.5	-83.0	623.2	-623.2	0.0	0.0
	2	3	-1206.6	-1238.0	15.7	339.5	-339.5	0.0	0.0
	3	4	-1234.9	-1234.7	-0.1	343.0	-343.0	0.0	0.0
	4	5	-1240.4	-1209.1	-15.6	340.2	-340.2	0.0	0.0
	5	6	-2158.5	-2324.8	83.2	622.7	-622.7	0.0	0.0
2F	1	2	-2180.4	-2032.9	-73.8	585.2	-585.2	0.0	0.0
	2	3	-1070.9	-1116.3	22.7	303.8	-303.8	0.0	0.0
	3	4	-1137.3	-1137.2	-0.1	315.9	-315.9	0.0	0.0
	4	5	-1117.6	-1072.2	-22.7	304.1	-304.1	0.0	0.0
	5	6	-2031.8	-2179.5	73.9	584.9	-584.9	0.0	0.0
1F	1	2	-1825.9	-1321.8	-252.1	437.2	-437.2	0.0	0.0
	2	3	-957.2	-980.0	11.4	269.1	-269.1	0.0	0.0
	3	4	-997.3	-997.4	0.0	277.0	-277.0	0.0	0.0
	4	5	-980.1	-957.3	-11.4	269.1	-269.1	0.0	0.0
	5	6	-1321.8	-1825.8	252.0	437.2	-437.2	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	234.9	173.0	-30.9	-102.0	102.0	-457.0	457.0
		2	157.2	128.3	-14.5	-71.4	71.4	-739.0	739.0
		3	8.9	8.2	-0.3	-4.3	4.3	-767.6	767.6
		4	-30.4	-25.7	2.4	14.0	-14.0	-767.3	767.3
		5	-151.7	-124.4	13.7	69.0	-69.0	-735.5	735.5
		6	-225.5	-166.3	29.6	97.9	-97.9	-453.5	453.5
10F	11F	1	122.1	128.5	3.2	-62.3	62.3	-846.1	846.1
		2	106.3	107.3	0.5	-53.1	53.1	-1282.7	1282.7
		3	9.2	10.6	0.7	-4.9	4.9	-1370.9	1370.9
		4	-22.3	-27.2	-2.4	12.3	-12.3	-1351.7	1351.7
		5	-102.2	-103.8	-0.8	51.2	-51.2	-1257.9	1257.9
		6	-115.8	-122.6	-3.4	59.2	-59.2	-838.1	838.1
9F	10F	1	143.6	138.5	-2.5	-70.5	70.5	-1237.2	1237.2
		2	115.6	112.3	-1.6	-57.0	57.0	-1850.5	1850.5
		3	13.2	12.3	-0.5	-6.4	6.4	-1987.9	1987.9
		4	-32.9	-31.3	0.8	16.0	-16.0	-1953.0	1953.0
		5	-111.0	-108.1	1.4	54.8	-54.8	-1805.2	1805.2
		6	-136.2	-131.6	2.3	67.0	-67.0	-1224.7	1224.7
8F	9F	1	126.5	120.8	-2.8	-61.8	61.8	-1626.8	1626.8
		2	103.2	98.3	-2.5	-50.4	50.4	-2420.5	2420.5
		3	12.0	12.5	0.3	-6.1	6.1	-2604.8	2604.8
		4	-29.4	-29.5	-0.0	14.7	-14.7	-2554.2	2554.2
		5	-99.3	-94.4	2.4	48.4	-48.4	-2354.7	2354.7
		6	-120.1	-114.5	2.8	58.6	-58.6	-1609.8	1609.8
7F	8F	1	134.4	154.0	9.8	-71.7	71.7	-2016.1	2016.1
		2	108.0	123.2	7.6	-57.4	57.4	-2997.1	2997.1
		3	10.0	8.3	-0.8	-4.6	4.6	-3226.6	3226.6
		4	-27.9	-25.6	1.1	13.3	-13.3	-3159.9	3159.9
		5	-104.5	-118.0	-6.8	55.3	-55.3	-2910.7	2910.7
		6	-128.4	-146.1	-8.8	68.2	-68.2	-1995.0	1995.0
6F	7F	1	193.6	167.4	-13.1	-90.2	90.2	-2436.8	2436.8
		2	153.7	132.7	-10.5	-71.6	71.6	-3551.5	3551.5
		3	5.6	6.2	0.3	-3.0	3.0	-3856.5	3856.5
		4	-22.7	-23.0	-0.2	11.4	-11.4	-3770.2	3770.2
		5	-148.3	-128.2	10.1	69.1	-69.1	-3443.2	3443.2
		6	-184.9	-160.1	12.4	86.2	-86.2	-2410.4	2410.4
5F	6F	1	159.9	142.9	-8.5	-75.7	75.7	-2853.9	2853.9
		2	123.9	108.6	-7.6	-58.1	58.1	-4115.6	4115.6
		3	6.2	5.5	-0.3	-2.9	2.9	-4490.8	4490.8
		4	-20.5	-20.0	0.3	10.1	-10.1	-4384.7	4384.7
		5	-119.3	-105.1	7.1	56.1	-56.1	-3985.4	3985.4
		6	-152.7	-137.0	7.9	72.4	-72.4	-2822.7	2822.7
4F	5F	1	137.5	118.0	-9.8	-63.9	63.9	-3262.1	3262.1
		2	100.0	84.2	-7.9	-46.1	46.1	-4699.2	4699.2
		3	4.6	4.0	-0.3	-2.1	2.1	-5134.8	5134.8

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	4	-16.1	-15.3	0.4	7.9	-7.9	-5009.1	5009.1
		5	-96.1	-81.5	7.3	44.4	-44.4	-4547.7	4547.7
		6	-131.5	-113.4	9.0	61.2	-61.2	-3227.1	3227.1
3F	4F	1	119.4	102.9	-8.3	-55.6	55.6	-3663.6	3663.6
		2	79.1	64.8	-7.1	-36.0	36.0	-5303.9	5303.9
		3	3.8	3.3	-0.3	-1.8	1.8	-5790.5	5790.5
		4	-12.9	-12.2	0.4	6.3	-6.3	-5645.4	5645.4
		5	-75.8	-62.7	6.6	34.6	-34.6	-5131.7	5131.7
		6	-114.4	-99.4	7.5	53.5	-53.5	-3625.6	3625.6
2F	3F	1	88.4	70.4	-9.0	-39.7	39.7	-4058.1	4058.1
		2	52.0	41.5	-5.3	-23.4	23.4	-5928.3	5928.3
		3	2.3	1.2	-0.6	-0.9	0.9	-6455.8	6455.8
		4	-8.1	-6.8	0.6	3.7	-3.7	-6291.8	6291.8
		5	-49.5	-40.1	4.7	22.4	-22.4	-5736.2	5736.2
		6	-84.8	-68.2	8.3	38.3	-38.3	-4017.9	4017.9
1F	2F	1	71.6	82.4	5.4	-34.8	34.8	-4442.5	4442.5
		2	17.1	3.3	-6.9	-4.6	4.6	-6572.2	6572.2
		3	1.9	2.8	0.5	-1.1	1.1	-7130.0	7130.0
		4	-4.1	-4.9	-0.4	2.0	-2.0	-6947.2	6947.2
		5	-15.7	-3.1	6.3	4.2	-4.2	-6360.9	6360.9
		6	-69.8	-81.9	-6.1	34.3	-34.3	-4401.1	4401.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-262.2	-121.5	70.4	95.9	-95.9	52.5	-52.5
		2	-545.5	-361.9	91.8	226.8	-226.8	33.7	-33.7
		3	-619.3	-422.4	98.5	260.4	-260.4	-10.4	10.4
		4	-623.0	-425.2	98.9	262.0	-262.0	7.8	-7.8
		5	-547.0	-363.0	92.0	227.5	-227.5	-31.9	31.9
		6	-260.0	-119.9	70.0	95.0	-95.0	-51.7	51.7
10F	11F	1	-411.4	-296.4	57.5	175.9	-175.9	181.5	-181.5
		2	-702.6	-657.6	22.5	337.9	-337.9	55.5	-55.5
		3	-703.5	-732.7	-14.6	356.8	-356.8	-12.9	12.9
		4	-705.7	-735.4	-14.9	358.0	-358.0	6.9	-6.9
		5	-703.8	-659.2	22.3	338.6	-338.6	-51.0	51.0
		6	-410.3	-295.2	57.5	175.3	-175.3	-180.0	180.0
9F	10F	1	-398.8	-320.1	39.4	179.7	-179.7	349.5	-349.5
		2	-876.8	-795.1	40.9	418.0	-418.0	134.0	-134.0
		3	-1026.9	-927.7	49.6	488.6	-488.6	-26.4	26.4
		4	-1030.3	-930.9	49.7	490.3	-490.3	17.6	-17.6
		5	-878.9	-797.1	40.9	419.0	-419.0	-127.3	127.3
		6	-397.3	-318.7	39.3	179.0	-179.0	-347.1	347.1
8F	9F	1	-513.6	-404.9	54.4	229.6	-229.6	556.0	-556.0
		2	-1029.6	-960.0	34.8	497.4	-497.4	217.4	-217.4
		3	-1157.5	-1101.4	28.1	564.7	-564.7	-37.2	37.2
		4	-1160.5	-1104.3	28.1	566.2	-566.2	25.5	-25.5
		5	-1031.4	-962.0	34.7	498.4	-498.4	-208.3	208.3
		6	-512.4	-403.7	54.3	229.0	-229.0	-553.0	553.0
7F	8F	1	-597.8	-754.1	-78.2	335.9	-335.9	806.3	-806.3
		2	-1125.3	-1222.0	-48.3	583.2	-583.2	288.6	-288.6
		3	-1183.5	-1193.9	-5.2	590.7	-590.7	-53.2	53.2
		4	-1186.3	-1196.8	-5.2	592.1	-592.1	38.6	-38.6
		5	-1126.8	-1223.0	-48.1	583.8	-583.8	-277.0	277.0
		6	-596.4	-752.5	-78.0	335.1	-335.1	-802.5	802.5
6F	7F	1	-954.7	-845.0	54.9	449.9	-449.9	1246.3	-1246.3
		2	-1439.1	-1301.3	68.9	685.1	-685.1	161.4	-161.4
		3	-1064.9	-1091.6	-13.4	539.1	-539.1	-51.0	51.0
		4	-1067.5	-1094.2	-13.3	540.4	-540.4	31.8	-31.8
		5	-1439.7	-1301.8	68.9	685.4	-685.4	-145.8	145.8
		6	-952.6	-843.1	54.7	448.9	-448.9	-1241.5	1241.5
5F	6F	1	-1031.0	-924.5	53.2	488.9	-488.9	1731.9	-1731.9
		2	-1548.1	-1407.6	70.2	738.9	-738.9	-1.3	1.3
		3	-1184.4	-1176.4	4.0	590.2	-590.2	-56.2	56.2
		4	-1186.7	-1178.6	4.1	591.3	-591.3	32.5	-32.5
		5	-1548.7	-1408.1	70.3	739.2	-739.2	21.2	-21.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	6	-1029.2	-923.0	53.1	488.0	-488.0	-1726.0	1726.0
4F	5F	1	-1123.0	-1027.3	47.9	537.6	-537.6	2265.4	-2265.4
		2	-1648.8	-1506.9	71.0	788.9	-788.9	-197.1	197.1
		3	-1215.0	-1220.7	-2.9	608.9	-608.9	-58.1	58.1
		4	-1216.8	-1222.4	-2.8	609.8	-609.8	30.3	-30.3
		5	-1649.3	-1507.3	71.0	789.1	-789.1	221.0	-221.0
		6	-1121.6	-1026.1	47.8	536.9	-536.9	-2258.8	2258.8
3F	4F	1	-1179.3	-1095.0	42.2	568.6	-568.6	2846.3	-2846.3
		2	-1740.5	-1607.5	66.5	837.0	-837.0	-431.6	431.6
		3	-1241.9	-1265.0	-11.5	626.7	-626.7	-57.0	57.0
		4	-1243.4	-1266.3	-11.5	627.4	-627.4	25.9	-25.9
		5	-1740.9	-1607.8	66.5	837.2	-837.2	459.1	-459.1
		6	-1178.2	-1094.0	42.1	568.0	-568.0	-2839.0	2839.0
2F	3F	1	-1231.6	-1246.6	-7.5	619.5	-619.5	3463.6	-3463.6
		2	-1759.5	-1717.3	21.1	869.2	-869.2	-702.8	702.8
		3	-1207.9	-1304.8	-48.5	628.2	-628.2	-52.0	52.0
		4	-1208.8	-1305.6	-48.4	628.6	-628.6	18.3	-18.3
		5	-1759.8	-1717.4	21.2	869.3	-869.3	733.4	-733.4
		6	-1230.8	-1246.0	-7.6	619.2	-619.2	-3455.9	3455.9
1F	2F	1	-933.8	-1825.9	-446.1	623.7	-623.7	4046.3	-4046.3
		2	-1386.5	-2279.0	-446.3	828.4	-828.4	-975.4	975.4
		3	-948.8	-1977.3	-514.2	661.3	-661.3	-38.4	38.4
		4	-949.2	-1977.5	-514.1	661.4	-661.4	3.3	-3.3
		5	-1386.6	-2279.1	-446.2	828.4	-828.4	1007.9	-1007.9
		6	-933.5	-1825.8	-446.1	623.6	-623.6	-4038.3	4038.3

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	262.2	121.5	-70.4	-95.9	95.9	-52.5	52.5
		2	545.5	361.9	-91.8	-226.8	226.8	-33.7	33.7
		3	619.3	422.4	-98.5	-260.4	260.4	10.4	-10.4
		4	623.0	425.2	-98.9	-262.0	262.0	-7.8	7.8
		5	547.0	363.0	-92.0	-227.5	227.5	31.9	-31.9
		6	260.0	119.9	-70.0	-95.0	95.0	51.7	-51.7
10F	11F	1	411.4	296.4	-57.5	-175.9	175.9	-181.5	181.5
		2	702.6	657.6	-22.5	-337.9	337.9	-55.5	55.5
		3	703.5	732.7	14.6	-356.8	356.8	12.9	-12.9
		4	705.7	735.4	14.9	-358.0	358.0	-6.9	6.9
		5	703.8	659.2	-22.3	-338.6	338.6	51.0	-51.0
		6	410.3	295.2	-57.5	-175.3	175.3	180.0	-180.0
9F	10F	1	398.8	320.1	-39.4	-179.7	179.7	-349.5	349.5
		2	876.8	795.1	-40.9	-418.0	418.0	-134.0	134.0
		3	1026.9	927.7	-49.6	-488.6	488.6	26.4	-26.4
		4	1030.3	930.9	-49.7	-490.3	490.3	-17.6	17.6
		5	878.9	797.1	-40.9	-419.0	419.0	127.3	-127.3
		6	397.3	318.7	-39.3	-179.0	179.0	347.1	-347.1
8F	9F	1	513.6	404.9	-54.4	-229.6	229.6	-556.0	556.0
		2	1029.6	960.0	-34.8	-497.4	497.4	-217.4	217.4
		3	1157.5	1101.4	-28.1	-564.7	564.7	37.2	-37.2
		4	1160.5	1104.3	-28.1	-566.2	566.2	-25.5	25.5
		5	1031.4	962.0	-34.7	-498.4	498.4	208.3	-208.3
		6	512.4	403.7	-54.3	-229.0	229.0	553.0	-553.0
7F	8F	1	597.8	754.1	78.2	-335.9	335.9	-806.3	806.3
		2	1125.3	1222.0	48.3	-583.2	583.2	-288.6	288.6
		3	1183.5	1193.9	5.2	-590.7	590.7	53.2	-53.2
		4	1186.3	1196.8	5.2	-592.1	592.1	-38.6	38.6
		5	1126.8	1223.0	48.1	-583.8	583.8	277.0	-277.0
		6	596.4	752.5	78.0	-335.1	335.1	802.5	-802.5
6F	7F	1	954.7	845.0	-54.9	-449.9	449.9	-1246.3	1246.3
		2	1439.1	1301.3	-68.9	-685.1	685.1	-161.4	161.4
		3	1064.9	1091.6	13.4	-539.1	539.1	51.0	-51.0
		4	1067.5	1094.2	13.3	-540.4	540.4	-31.8	31.8
		5	1439.7	1301.8	-68.9	-685.4	685.4	145.8	-145.8
		6	952.6	843.1	-54.7	-448.9	448.9	1241.5	-1241.5
5F	6F	1	1031.0	924.5	-53.2	-488.9	488.9	-1731.9	1731.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	1548.1	1407.6	-70.2	-738.9	738.9	1.3	-1.3
		3	1184.4	1176.4	-4.0	-590.2	590.2	56.2	-56.2
		4	1186.7	1178.6	-4.1	-591.3	591.3	-32.5	32.5
		5	1548.7	1408.1	-70.3	-739.2	739.2	-21.2	21.2
		6	1029.2	923.0	-53.1	-488.0	488.0	1726.0	-1726.0
4F	5F	1	1123.0	1027.3	-47.9	-537.6	537.6	-2265.4	2265.4
		2	1648.8	1506.9	-71.0	-788.9	788.9	197.1	-197.1
		3	1215.0	1220.7	2.9	-608.9	608.9	58.1	-58.1
		4	1216.8	1222.4	2.8	-609.8	609.8	-30.3	30.3
		5	1649.3	1507.3	-71.0	-789.1	789.1	-221.0	221.0
		6	1121.6	1026.1	-47.8	-536.9	536.9	2258.8	-2258.8
3F	4F	1	1179.3	1095.0	-42.2	-568.6	568.6	-2846.3	2846.3
		2	1740.5	1607.5	-66.5	-837.0	837.0	431.6	-431.6
		3	1241.9	1265.0	11.5	-626.7	626.7	57.0	-57.0
		4	1243.4	1266.3	11.5	-627.4	627.4	-25.9	25.9
		5	1740.9	1607.8	-66.5	-837.2	837.2	-459.1	459.1
		6	1178.2	1094.0	-42.1	-568.0	568.0	2839.0	-2839.0
2F	3F	1	1231.6	1246.6	7.5	-619.5	619.5	-3463.6	3463.6
		2	1759.5	1717.3	-21.1	-869.2	869.2	702.8	-702.8
		3	1207.9	1304.8	48.5	-628.2	628.2	52.0	-52.0
		4	1208.8	1305.6	48.4	-628.6	628.6	-18.3	18.3
		5	1759.8	1717.4	-21.2	-869.3	869.3	-733.4	733.4
		6	1230.8	1246.0	7.6	-619.2	619.2	3455.9	-3455.9
1F	2F	1	933.8	1825.9	446.1	-623.7	623.7	-4046.3	4046.3
		2	1386.5	2279.0	446.3	-828.4	828.4	975.4	-975.4
		3	948.8	1977.3	514.2	-661.3	661.3	38.4	-38.4
		4	949.2	1977.5	514.1	-661.4	661.4	-3.3	3.3
		5	1386.6	2279.1	446.2	-828.4	828.4	-1007.9	1007.9
		6	933.5	1825.8	446.1	-623.6	623.6	4038.3	-4038.3

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	1	2	-70.2	17.8	35.9	51.0	36.5	0.0	0.0
	2	3	-60.1	32.6	33.6	47.6	39.9	0.0	0.0
	3	4	-28.7	69.7	30.7	38.0	49.4	0.0	0.0
	4	5	-38.1	66.7	27.5	39.8	47.7	0.0	0.0
	5	6	-38.4	54.2	33.7	41.5	45.9	0.0	0.0
11F	1	2	-67.8	-30.2	4.2	26.4	-0.8	0.0	0.0
	2	3	-61.1	36.5	34.8	49.2	42.3	0.0	0.0
	3	4	-30.2	71.8	32.5	40.0	51.5	0.0	0.0
	4	5	-3.6	29.6	6.4	9.2	16.4	0.0	0.0
	5	6	17.0	49.9	6.5	3.5	22.1	0.0	0.0
10F	1	2	-76.3	-40.6	7.2	30.1	-2.3	0.0	0.0
	2	3	-63.2	28.4	39.8	51.7	42.1	0.0	0.0
	3	4	-21.1	78.7	35.7	38.9	54.9	0.0	0.0
	4	5	-1.7	34.3	7.0	9.4	18.4	0.0	0.0
	5	6	19.5	52.2	8.7	3.9	23.9	0.0	0.0
9F	1	2	-78.9	-41.3	6.2	30.6	-2.8	0.0	0.0
	2	3	-64.6	28.8	38.9	51.9	41.9	0.0	0.0
	3	4	-21.4	79.5	35.2	38.8	55.0	0.0	0.0
	4	5	-0.9	35.2	7.0	9.2	18.7	0.0	0.0
	5	6	19.9	53.8	8.1	3.7	24.2	0.0	0.0
8F	1	2	-72.7	-35.7	6.5	29.0	-1.2	0.0	0.0
	2	3	-63.4	30.9	38.5	51.4	42.4	0.0	0.0
	3	4	-23.7	77.5	35.0	39.4	54.4	0.0	0.0
	4	5	-2.5	33.8	6.9	9.6	18.3	0.0	0.0
	5	6	16.5	49.9	8.4	4.7	23.1	0.0	0.0
7F	1	2	-70.4	-33.6	6.6	28.4	-0.5	0.0	0.0
	2	3	-64.3	32.4	37.3	51.3	42.5	0.0	0.0
	3	4	-24.6	78.0	34.3	39.5	54.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	4	5	-2.1	34.0	7.0	9.5	18.3	0.0	0.0
	5	6	15.4	48.9	8.3	5.0	22.8	0.0	0.0
6F	1	2	-65.7	-29.2	6.8	27.1	0.7	0.0	0.0
	2	3	-64.7	34.8	35.8	51.0	42.7	0.0	0.0
	3	4	-27.2	77.1	33.5	40.0	53.8	0.0	0.0
	4	5	-2.7	33.2	7.1	9.7	18.2	0.0	0.0
	5	6	12.7	46.2	8.3	5.7	22.1	0.0	0.0
5F	1	2	-56.3	-20.1	6.9	24.5	3.3	0.0	0.0
	2	3	-62.0	38.9	35.1	50.1	43.7	0.0	0.0
	3	4	-32.3	72.6	33.1	41.3	52.5	0.0	0.0
	4	5	-6.1	30.0	7.0	10.6	17.2	0.0	0.0
	5	6	7.3	40.3	8.5	7.3	20.5	0.0	0.0
4F	1	2	-47.2	-11.2	7.0	22.0	5.8	0.0	0.0
	2	3	-60.0	43.2	34.0	49.2	44.6	0.0	0.0
	3	4	-37.8	68.4	32.5	42.6	51.1	0.0	0.0
	4	5	-9.1	26.9	7.0	11.4	16.4	0.0	0.0
	5	6	1.9	34.8	8.6	8.8	19.0	0.0	0.0
3F	1	2	-37.3	-2.1	7.5	19.4	8.4	0.0	0.0
	2	3	-58.2	47.5	32.8	48.4	45.4	0.0	0.0
	3	4	-43.5	64.0	31.9	44.0	49.7	0.0	0.0
	4	5	-12.1	23.8	7.1	12.3	15.5	0.0	0.0
	5	6	-3.7	28.6	8.9	10.5	17.4	0.0	0.0
2F	1	2	-27.9	10.8	6.9	16.9	12.2	0.0	0.0
	2	3	-53.2	54.6	32.9	47.3	47.7	0.0	0.0
	3	4	-52.4	57.1	32.0	46.9	48.2	0.0	0.0
	4	5	-18.2	19.6	7.4	14.4	14.8	0.0	0.0
	5	6	-10.4	24.4	8.8	12.6	16.5	0.0	0.0
1F	1	2	-24.9	249.8	185.2	132.0	194.5	0.0	0.0
	2	3	-256.5	200.3	94.2	171.0	155.4	0.0	0.0
	3	4	-200.7	208.6	117.9	162.1	164.3	0.0	0.0
	4	5	-197.3	253.0	97.4	155.5	171.0	0.0	0.0
	5	6	-254.8	24.4	183.0	195.2	131.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	103.0	75.5	13.7	-24.8	24.8	0.0	0.0
	2	3	127.6	121.0	3.3	-34.5	34.5	0.0	0.0
	3	4	110.2	102.9	3.6	-29.6	29.6	0.0	0.0
	4	5	133.3	143.0	-4.8	-38.4	38.4	0.0	0.0
	5	6	57.3	93.5	-18.1	-21.0	21.0	0.0	0.0
11F	1	2	187.1	164.4	11.4	-48.8	48.8	0.0	0.0
	2	3	255.1	244.7	5.2	-69.4	69.4	0.0	0.0
	3	4	245.1	253.9	-4.4	-69.3	69.3	0.0	0.0
	4	5	196.8	203.6	-3.4	-55.6	55.6	0.0	0.0
	5	6	167.0	182.1	-7.6	-48.5	48.5	0.0	0.0
10F	1	2	316.5	265.8	25.3	-80.9	80.9	0.0	0.0
	2	3	377.4	362.8	7.3	-102.8	102.8	0.0	0.0
	3	4	358.8	366.9	-4.1	-100.8	100.8	0.0	0.0
	4	5	303.9	315.2	-5.6	-86.0	86.0	0.0	0.0
	5	6	265.7	309.5	-21.9	-79.9	79.9	0.0	0.0
9F	1	2	389.6	334.2	27.7	-100.5	100.5	0.0	0.0
	2	3	451.8	436.6	7.6	-123.4	123.4	0.0	0.0
	3	4	434.1	445.7	-5.8	-122.2	122.2	0.0	0.0
	4	5	361.5	372.9	-5.7	-102.0	102.0	0.0	0.0
	5	6	338.0	383.3	-22.7	-100.2	100.2	0.0	0.0
8F	1	2	439.6	377.5	31.1	-113.5	113.5	0.0	0.0
	2	3	492.0	477.2	7.4	-134.6	134.6	0.0	0.0
	3	4	475.2	488.3	-6.5	-133.8	133.8	0.0	0.0
	4	5	391.7	402.7	-5.5	-110.3	110.3	0.0	0.0
	5	6	383.7	434.7	-25.5	-113.7	113.7	0.0	0.0
7F	1	2	470.7	412.0	29.4	-122.6	122.6	0.0	0.0
	2	3	531.8	517.7	7.0	-145.8	145.8	0.0	0.0
	3	4	515.3	528.5	-6.6	-145.0	145.0	0.0	0.0
	4	5	419.6	429.9	-5.2	-118.0	118.0	0.0	0.0
	5	6	418.7	466.2	-23.7	-122.9	122.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	504.8	449.4	27.7	-132.5	132.5	0.0	0.0
	2	3	571.8	558.8	6.5	-157.0	157.0	0.0	0.0
	3	4	556.6	570.1	-6.8	-156.5	156.5	0.0	0.0
	4	5	446.1	455.6	-4.7	-125.2	125.2	0.0	0.0
	5	6	457.2	501.2	-22.0	-133.1	133.1	0.0	0.0
5F	1	2	543.6	483.9	29.9	-142.7	142.7	0.0	0.0
	2	3	595.5	583.5	6.0	-163.8	163.8	0.0	0.0
	3	4	582.6	597.5	-7.4	-163.9	163.9	0.0	0.0
	4	5	462.2	470.9	-4.3	-129.6	129.6	0.0	0.0
	5	6	495.0	542.3	-23.7	-144.1	144.1	0.0	0.0
4F	1	2	574.3	515.3	29.5	-151.3	151.3	0.0	0.0
	2	3	618.2	607.4	5.4	-170.2	170.2	0.0	0.0
	3	4	608.1	623.5	-7.7	-171.1	171.1	0.0	0.0
	4	5	475.4	482.9	-3.8	-133.1	133.1	0.0	0.0
	5	6	529.1	575.2	-23.0	-153.4	153.4	0.0	0.0
3F	1	2	587.6	532.6	27.5	-155.6	155.6	0.0	0.0
	2	3	626.2	616.6	4.8	-172.6	172.6	0.0	0.0
	3	4	618.6	633.9	-7.6	-174.0	174.0	0.0	0.0
	4	5	476.1	482.7	-3.3	-133.2	133.2	0.0	0.0
	5	6	548.5	590.8	-21.2	-158.2	158.2	0.0	0.0
2F	1	2	569.3	509.0	30.2	-149.8	149.8	0.0	0.0
	2	3	569.7	561.7	4.0	-157.1	157.1	0.0	0.0
	3	4	568.0	585.2	-8.6	-160.2	160.2	0.0	0.0
	4	5	434.7	439.9	-2.6	-121.5	121.5	0.0	0.0
	5	6	529.8	575.7	-23.0	-153.5	153.5	0.0	0.0
1F	1	2	680.2	485.3	97.5	-161.9	161.9	0.0	0.0
	2	3	369.0	415.4	-23.2	-108.9	108.9	0.0	0.0
	3	4	444.9	436.3	4.3	-122.4	122.4	0.0	0.0
	4	5	394.4	349.4	22.5	-103.3	103.3	0.0	0.0
	5	6	475.5	681.7	-103.1	-160.7	160.7	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-103.0	-75.5	-13.7	24.8	-24.8	0.0	0.0
	2	3	-127.6	-121.0	-3.3	34.5	-34.5	0.0	0.0
	3	4	-110.2	-102.9	-3.6	29.6	-29.6	0.0	0.0
	4	5	-133.3	-143.0	4.8	38.4	-38.4	0.0	0.0
	5	6	-57.3	-93.5	18.1	21.0	-21.0	0.0	0.0
11F	1	2	-187.1	-164.4	-11.4	48.8	-48.8	0.0	0.0
	2	3	-255.1	-244.7	-5.2	69.4	-69.4	0.0	0.0
	3	4	-245.1	-253.9	4.4	69.3	-69.3	0.0	0.0
	4	5	-196.8	-203.6	3.4	55.6	-55.6	0.0	0.0
	5	6	-167.0	-182.1	7.6	48.5	-48.5	0.0	0.0
10F	1	2	-316.5	-265.8	-25.3	80.9	-80.9	0.0	0.0
	2	3	-377.4	-362.8	-7.3	102.8	-102.8	0.0	0.0
	3	4	-358.8	-366.9	4.1	100.8	-100.8	0.0	0.0
	4	5	-303.9	-315.2	5.6	86.0	-86.0	0.0	0.0
	5	6	-265.7	-309.5	21.9	79.9	-79.9	0.0	0.0
9F	1	2	-389.6	-334.2	-27.7	100.5	-100.5	0.0	0.0
	2	3	-451.8	-436.6	-7.6	123.4	-123.4	0.0	0.0
	3	4	-434.1	-445.7	5.8	122.2	-122.2	0.0	0.0
	4	5	-361.5	-372.9	5.7	102.0	-102.0	0.0	0.0
	5	6	-338.0	-383.3	22.7	100.2	-100.2	0.0	0.0
8F	1	2	-439.6	-377.5	-31.1	113.5	-113.5	0.0	0.0
	2	3	-492.0	-477.2	-7.4	134.6	-134.6	0.0	0.0
	3	4	-475.2	-488.3	6.5	133.8	-133.8	0.0	0.0
	4	5	-391.7	-402.7	5.5	110.3	-110.3	0.0	0.0
	5	6	-383.7	-434.7	25.5	113.7	-113.7	0.0	0.0
7F	1	2	-470.7	-412.0	-29.4	122.6	-122.6	0.0	0.0
	2	3	-531.8	-517.7	-7.0	145.8	-145.8	0.0	0.0
	3	4	-515.3	-528.5	6.6	145.0	-145.0	0.0	0.0
	4	5	-419.6	-429.9	5.2	118.0	-118.0	0.0	0.0
	5	6	-418.7	-466.2	23.7	122.9	-122.9	0.0	0.0
6F	1	2	-504.8	-449.4	-27.7	132.5	-132.5	0.0	0.0
	2	3	-571.8	-558.8	-6.5	157.0	-157.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	3	4	-556.6	-570.1	6.8	156.5	-156.5	0.0	0.0
	4	5	-446.1	-455.6	4.7	125.2	-125.2	0.0	0.0
	5	6	-457.2	-501.2	22.0	133.1	-133.1	0.0	0.0
5F	1	2	-543.6	-483.9	-29.9	142.7	-142.7	0.0	0.0
	2	3	-595.5	-583.5	-6.0	163.8	-163.8	0.0	0.0
	3	4	-582.6	-597.5	7.4	163.9	-163.9	0.0	0.0
	4	5	-462.2	-470.9	4.3	129.6	-129.6	0.0	0.0
	5	6	-495.0	-542.3	23.7	144.1	-144.1	0.0	0.0
4F	1	2	-574.3	-515.3	-29.5	151.3	-151.3	0.0	0.0
	2	3	-618.2	-607.4	-5.4	170.2	-170.2	0.0	0.0
	3	4	-608.1	-623.5	7.7	171.1	-171.1	0.0	0.0
	4	5	-475.4	-482.9	3.8	133.1	-133.1	0.0	0.0
	5	6	-529.1	-575.2	23.0	153.4	-153.4	0.0	0.0
3F	1	2	-587.6	-532.6	-27.5	155.6	-155.6	0.0	0.0
	2	3	-626.2	-616.6	-4.8	172.6	-172.6	0.0	0.0
	3	4	-618.6	-633.9	7.6	174.0	-174.0	0.0	0.0
	4	5	-476.1	-482.7	3.3	133.2	-133.2	0.0	0.0
	5	6	-548.5	-590.8	21.2	158.2	-158.2	0.0	0.0
2F	1	2	-569.3	-509.0	-30.2	149.8	-149.8	0.0	0.0
	2	3	-569.7	-561.7	-4.0	157.1	-157.1	0.0	0.0
	3	4	-568.0	-585.2	8.6	160.2	-160.2	0.0	0.0
	4	5	-434.7	-439.9	2.6	121.5	-121.5	0.0	0.0
	5	6	-529.8	-575.7	23.0	153.5	-153.5	0.0	0.0
1F	1	2	-680.2	-485.3	-97.5	161.9	-161.9	0.0	0.0
	2	3	-369.0	-415.4	23.2	108.9	-108.9	0.0	0.0
	3	4	-444.9	-436.3	-4.3	122.4	-122.4	0.0	0.0
	4	5	-394.4	-349.4	-22.5	103.3	-103.3	0.0	0.0
	5	6	-475.5	-681.7	103.1	160.7	-160.7	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	70.2	46.0	-12.1	-29.0	29.0	-135.5	135.5
		2	42.3	46.4	2.1	-22.2	22.2	-216.0	216.0
		3	-3.9	-3.6	0.2	1.9	-1.9	-209.5	209.5
		4	-31.6	-34.9	-1.7	16.6	-16.6	-226.3	226.3
		5	-28.4	-25.7	1.3	13.5	-13.5	-227.9	227.9
		6	-54.2	-35.2	9.5	22.3	-22.3	-130.2	130.2
10F	11F	1	21.8	32.9	5.6	-13.6	13.6	-269.5	269.5
		2	44.8	49.8	2.5	-23.5	23.5	-432.0	432.0
		3	-2.7	-3.4	-0.4	1.5	-1.5	-463.3	463.3
		4	-33.3	-37.2	-1.9	17.5	-17.5	-438.6	438.6
		5	-20.8	-25.1	-2.2	11.4	-11.4	-396.1	396.1
		6	-14.8	-22.6	-3.9	9.3	-9.3	-259.5	259.5
9F	10F	1	43.4	42.5	-0.4	-21.5	21.5	-401.1	401.1
		2	53.9	55.6	0.8	-27.4	27.4	-639.7	639.7
		3	-3.8	-3.9	-0.1	1.9	-1.9	-706.3	706.3
		4	-39.8	-41.1	-0.7	20.2	-20.2	-644.3	644.3
		5	-28.7	-29.3	-0.3	14.5	-14.5	-556.7	556.7
		6	-29.6	-29.1	0.3	14.7	-14.7	-384.7	384.7
8F	9F	1	36.4	38.5	1.1	-18.7	18.7	-534.5	534.5
		2	50.3	52.6	1.1	-25.7	25.7	-848.7	848.7
		3	-3.5	-3.6	-0.1	1.8	-1.8	-950.8	950.8
		4	-37.4	-39.3	-1.0	19.2	-19.2	-851.5	851.5
		5	-25.8	-26.7	-0.5	13.1	-13.1	-718.9	718.9
		6	-24.8	-26.2	-0.7	12.7	-12.7	-511.4	511.4
7F	8F	1	34.2	34.9	0.3	-17.2	17.2	-664.3	664.3
		2	46.5	47.9	0.7	-23.4	23.4	-1056.0	1056.0
		3	-3.6	-3.6	-0.0	1.8	-1.8	-1193.2	1193.2
		4	-35.7	-36.7	-0.5	18.0	-18.0	-1055.3	1055.3
		5	-23.7	-24.2	-0.2	11.9	-11.9	-878.6	878.6
		6	-23.7	-24.0	-0.2	11.8	-11.8	-635.1	635.1
6F	7F	1	35.5	36.1	0.3	-17.9	17.9	-792.4	792.4
		2	50.0	51.2	0.6	-25.3	25.3	-1266.4	1266.4
		3	-4.1	-4.3	-0.1	2.1	-2.1	-1437.8	1437.8
		4	-39.2	-40.5	-0.6	19.9	-19.9	-1263.2	1263.2

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	5	-25.2	-25.7	-0.2	12.7	-12.7	-1043.8	1043.8
		6	-24.9	-25.4	-0.2	12.6	-12.6	-757.2	757.2
5F	6F	1	29.6	31.0	0.7	-15.2	15.2	-917.7	917.7
		2	42.7	44.8	1.0	-21.9	21.9	-1475.4	1475.4
		3	-3.4	-3.7	-0.2	1.8	-1.8	-1680.9	1680.9
		4	-34.0	-36.2	-1.1	17.5	-17.5	-1468.0	1468.0
		5	-20.3	-21.1	-0.4	10.3	-10.3	-1206.5	1206.5
		6	-20.8	-22.2	-0.7	10.7	-10.7	-877.0	877.0
4F	5F	1	25.3	25.2	-0.0	-12.6	12.6	-1037.7	1037.7
		2	37.3	38.0	0.3	-18.8	18.8	-1680.5	1680.5
		3	-2.9	-3.1	-0.1	1.5	-1.5	-1920.6	1920.6
		4	-30.3	-31.5	-0.6	15.5	-15.5	-1665.5	1665.5
		5	-16.2	-16.2	-0.0	8.1	-8.1	-1362.9	1362.9
		6	-18.1	-18.5	-0.2	9.2	-9.2	-992.6	992.6
3F	4F	1	22.0	22.2	0.1	-11.1	11.1	-1153.7	1153.7
		2	33.2	33.1	-0.1	-16.6	16.6	-1884.1	1884.1
		3	-2.3	-2.4	-0.1	1.2	-1.2	-2159.5	2159.5
		4	-27.8	-28.6	-0.4	14.1	-14.1	-1858.1	1858.1
		5	-12.6	-12.2	0.2	6.2	-6.2	-1515.3	1515.3
		6	-16.2	-17.0	-0.4	8.3	-8.3	-1105.2	1105.2
2F	3F	1	15.0	12.4	-1.3	-6.9	6.9	-1265.1	1265.1
		2	27.2	28.6	0.7	-13.9	13.9	-2086.5	2086.5
		3	-1.6	-1.9	-0.2	0.9	-0.9	-2397.8	2397.8
		4	-23.3	-24.8	-0.7	12.0	-12.0	-2045.6	2045.6
		5	-8.0	-7.8	0.1	3.9	-3.9	-1663.6	1663.6
		6	-11.6	-10.1	0.7	5.4	-5.4	-1214.5	1214.5
1F	2F	1	15.4	24.9	4.7	-9.1	9.1	-1374.3	1374.3
		2	13.8	6.7	-3.6	-4.6	4.6	-2288.0	2288.0
		3	-0.2	0.4	0.3	-0.0	0.0	-2638.1	2638.1
		4	-14.2	-11.3	1.4	5.8	-5.8	-2228.7	2228.7
		5	-1.3	1.8	1.6	-0.1	0.1	-1808.0	1808.0
		6	-14.3	-24.4	-5.1	8.7	-8.7	-1323.1	1323.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-103.0	-57.8	22.6	40.2	-40.2	31.1	-31.1
		2	-203.1	-169.2	16.9	93.1	-93.1	3.0	-3.0
		3	-231.2	-204.1	13.6	108.8	-108.8	-5.7	5.7
		4	-236.3	-191.3	22.5	106.9	-106.9	13.2	-13.2
		5	-200.3	-150.6	24.8	87.7	-87.7	-14.3	14.3
		6	-93.5	-53.4	20.1	36.7	-36.7	-27.3	27.3
10F	11F	1	-129.3	-132.1	-1.4	64.9	-64.9	85.7	-85.7
		2	-250.2	-277.7	-13.7	131.2	-131.2	13.5	-13.5
		3	-285.8	-315.6	-14.9	149.4	-149.4	-7.3	7.3
		4	-259.3	-290.6	-15.6	136.6	-136.6	5.9	-5.9
		5	-220.0	-247.6	-13.8	116.2	-116.2	-16.3	16.3
		6	-128.8	-129.5	-0.4	64.2	-64.2	-81.6	81.6
9F	10F	1	-184.4	-168.7	7.8	88.3	-88.3	171.1	-171.1
		2	-365.5	-365.1	0.2	182.6	-182.6	24.9	-24.9
		3	-406.0	-408.6	-1.3	203.7	-203.7	-11.0	11.0
		4	-380.2	-378.4	0.9	189.7	-189.7	-2.5	2.5
		5	-333.3	-328.7	2.3	165.5	-165.5	-16.7	16.7
		6	-180.0	-164.9	7.5	86.2	-86.2	-166.0	166.0
8F	9F	1	-220.9	-215.4	2.7	109.1	-109.1	275.7	-275.7
		2	-420.9	-434.1	-6.6	213.7	-213.7	36.4	-36.4
		3	-462.1	-477.3	-7.6	234.8	-234.8	-14.0	14.0
		4	-428.8	-440.8	-6.0	217.4	-217.4	-16.1	16.1
		5	-382.2	-392.1	-4.9	193.6	-193.6	-12.2	12.2
		6	-218.4	-212.8	2.8	107.8	-107.8	-270.2	270.2
7F	8F	1	-224.2	-236.2	-6.0	114.4	-114.4	390.9	-390.9
		2	-435.4	-458.2	-11.4	222.0	-222.0	44.0	-44.0
		3	-475.2	-500.2	-12.5	242.3	-242.3	-17.1	17.1
		4	-439.1	-461.5	-11.2	223.7	-223.7	-32.5	32.5
		5	-394.3	-414.5	-10.1	200.9	-200.9	-0.3	0.3
		6	-221.9	-233.9	-6.0	113.2	-113.2	-385.6	385.6

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	1	-234.5	-244.7	-5.1	119.8	-119.8	513.3	-513.3
		2	-485.5	-512.3	-13.4	249.5	-249.5	45.7	-45.7
		3	-532.9	-562.6	-14.8	273.9	-273.9	-21.6	21.6
		4	-486.6	-512.1	-12.7	249.7	-249.7	-49.6	49.6
		5	-434.1	-456.6	-11.2	222.7	-222.7	19.4	-19.4
		6	-232.3	-242.5	-5.1	118.7	-118.7	-508.1	508.1
5F	6F	1	-260.1	-268.0	-4.0	132.0	-132.0	643.9	-643.9
		2	-508.9	-544.0	-17.5	263.2	-263.2	46.1	-46.1
		3	-552.8	-590.5	-18.8	285.8	-285.8	-26.5	26.5
		4	-504.2	-536.4	-16.1	260.1	-260.1	-70.5	70.5
		5	-456.2	-485.7	-14.7	235.5	-235.5	44.7	-44.7
		6	-258.7	-266.9	-4.1	131.4	-131.4	-639.2	639.2
4F	5F	1	-275.6	-292.5	-8.4	142.0	-142.0	782.2	-782.2
		2	-535.4	-573.2	-18.9	277.2	-277.2	42.6	-42.6
		3	-575.6	-615.4	-19.9	297.8	-297.8	-30.9	30.9
		4	-523.3	-558.0	-17.3	270.3	-270.3	-94.9	94.9
		5	-480.2	-513.0	-16.4	248.3	-248.3	77.8	-77.8
		6	-275.4	-292.6	-8.6	142.0	-142.0	-778.7	778.7
3F	4F	1	-281.8	-309.6	-13.9	147.9	-147.9	926.5	-926.5
		2	-560.2	-605.3	-22.5	291.4	-291.4	37.3	-37.3
		3	-600.0	-647.0	-23.5	311.8	-311.8	-35.0	35.0
		4	-540.9	-583.1	-21.1	281.0	-281.0	-123.7	123.7
		5	-499.0	-539.5	-20.2	259.6	-259.6	117.2	-117.2
		6	-282.5	-310.5	-14.0	148.3	-148.3	-924.9	924.9
2F	3F	1	-278.0	-318.4	-20.2	149.1	-149.1	1072.6	-1072.6
		2	-553.6	-625.6	-36.0	294.8	-294.8	31.4	-31.4
		3	-588.2	-661.2	-36.5	312.4	-312.4	-38.7	38.7
		4	-526.9	-592.4	-32.8	279.8	-279.8	-156.1	156.1
		5	-491.7	-557.0	-32.6	262.2	-262.2	161.2	-161.2
		6	-280.3	-322.2	-20.9	150.6	-150.6	-1073.5	1073.5
1F	2F	1	-250.9	-680.2	-214.7	210.4	-210.4	1211.5	-1211.5
		2	-453.1	-854.3	-200.6	295.4	-295.4	20.7	-20.7
		3	-468.5	-860.3	-195.9	300.3	-300.3	-40.3	40.3
		4	-427.5	-830.7	-201.6	284.3	-284.3	-188.5	188.5
		5	-412.7	-824.9	-206.1	279.7	-279.7	208.9	-208.9
		6	-253.5	-681.7	-214.1	211.4	-211.4	-1216.0	1216.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	103.0	57.8	-22.6	-40.2	40.2	-31.1	31.1
		2	203.1	169.2	-16.9	-93.1	93.1	-3.0	3.0
		3	231.2	204.1	-13.6	-108.8	108.8	5.7	-5.7
		4	236.3	191.3	-22.5	-106.9	106.9	-13.2	13.2
		5	200.3	150.6	-24.8	-87.7	87.7	14.3	-14.3
		6	93.5	53.4	-20.1	-36.7	36.7	27.3	-27.3
10F	11F	1	129.3	132.1	1.4	-64.9	64.9	-85.7	85.7
		2	250.2	277.7	13.7	-131.2	131.2	-13.5	13.5
		3	285.8	315.6	14.9	-149.4	149.4	7.3	-7.3
		4	259.3	290.6	15.6	-136.6	136.6	-5.9	5.9
		5	220.0	247.6	13.8	-116.2	116.2	16.3	-16.3
		6	128.8	129.5	0.4	-64.2	64.2	81.6	-81.6
9F	10F	1	184.4	168.7	-7.8	-88.3	88.3	-171.1	171.1
		2	365.5	365.1	-0.2	-182.6	182.6	-24.9	24.9
		3	406.0	408.6	1.3	-203.7	203.7	11.0	-11.0
		4	380.2	378.4	-0.9	-189.7	189.7	2.5	-2.5
		5	333.3	328.7	-2.3	-165.5	165.5	16.7	-16.7
		6	180.0	164.9	-7.5	-86.2	86.2	166.0	-166.0
8F	9F	1	220.9	215.4	-2.7	-109.1	109.1	-275.7	275.7
		2	420.9	434.1	6.6	-213.7	213.7	-36.4	36.4
		3	462.1	477.3	7.6	-234.8	234.8	14.0	-14.0
		4	428.8	440.8	6.0	-217.4	217.4	16.1	-16.1
		5	382.2	392.1	4.9	-193.6	193.6	12.2	-12.2
		6	218.4	212.8	-2.8	-107.8	107.8	270.2	-270.2
7F	8F	1	224.2	236.2	6.0	-114.4	114.4	-390.9	390.9
		2	435.4	458.2	11.4	-222.0	222.0	-44.0	44.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	475.2	500.2	12.5	-242.3	242.3	17.1	-17.1
		4	439.1	461.5	11.2	-223.7	223.7	32.5	-32.5
		5	394.3	414.5	10.1	-200.9	200.9	0.3	-0.3
		6	221.9	233.9	6.0	-113.2	113.2	385.6	-385.6
6F	7F	1	234.5	244.7	5.1	-119.8	119.8	-513.3	513.3
		2	485.5	512.3	13.4	-249.5	249.5	-45.7	45.7
		3	532.9	562.6	14.8	-273.9	273.9	21.6	-21.6
		4	486.6	512.1	12.7	-249.7	249.7	49.6	-49.6
		5	434.1	456.6	11.2	-222.7	222.7	-19.4	19.4
		6	232.3	242.5	5.1	-118.7	118.7	508.1	-508.1
5F	6F	1	260.1	268.0	4.0	-132.0	132.0	-643.9	643.9
		2	508.9	544.0	17.5	-263.2	263.2	-46.1	46.1
		3	552.8	590.5	18.8	-285.8	285.8	26.5	-26.5
		4	504.2	536.4	16.1	-260.1	260.1	70.5	-70.5
		5	456.2	485.7	14.7	-235.5	235.5	-44.7	44.7
		6	258.7	266.9	4.1	-131.4	131.4	639.2	-639.2
4F	5F	1	275.6	292.5	8.4	-142.0	142.0	-782.2	782.2
		2	535.4	573.2	18.9	-277.2	277.2	-42.6	42.6
		3	575.6	615.4	19.9	-297.8	297.8	30.9	-30.9
		4	523.3	558.0	17.3	-270.3	270.3	94.9	-94.9
		5	480.2	513.0	16.4	-248.3	248.3	-77.8	77.8
		6	275.4	292.6	8.6	-142.0	142.0	778.7	-778.7
3F	4F	1	281.8	309.6	13.9	-147.9	147.9	-926.5	926.5
		2	560.2	605.3	22.5	-291.4	291.4	-37.3	37.3
		3	600.0	647.0	23.5	-311.8	311.8	35.0	-35.0
		4	540.9	583.1	21.1	-281.0	281.0	123.7	-123.7
		5	499.0	539.5	20.2	-259.6	259.6	-117.2	117.2
		6	282.5	310.5	14.0	-148.3	148.3	924.9	-924.9
2F	3F	1	278.0	318.4	20.2	-149.1	149.1	-1072.6	1072.6
		2	553.6	625.6	36.0	-294.8	294.8	-31.4	31.4
		3	588.2	661.2	36.5	-312.4	312.4	38.7	-38.7
		4	526.9	592.4	32.8	-279.8	279.8	156.1	-156.1
		5	491.7	557.0	32.6	-262.2	262.2	-161.2	161.2
		6	280.3	322.2	20.9	-150.6	150.6	1073.5	-1073.5
1F	2F	1	250.9	680.2	214.7	-210.4	210.4	-1211.5	1211.5
		2	453.1	854.3	200.6	-295.4	295.4	-20.7	20.7
		3	468.5	860.3	195.9	-300.3	300.3	40.3	-40.3
		4	427.5	830.7	201.6	-284.3	284.3	188.5	-188.5
		5	412.7	824.9	206.1	-279.7	279.7	-208.9	208.9
		6	253.5	681.7	214.1	-211.4	211.4	1216.0	-1216.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-592.3	646.8	493.1	232.3	239.0	0.0	0.0
	B	C	-140.4	114.7	62.7	85.6	78.5	0.0	0.0
11F	A	B	-617.5	567.2	357.8	206.4	200.2	0.0	0.0
	B	C	-17.1	158.7	54.0	40.2	94.6	0.0	0.0
10F	A	B	-599.2	551.1	375.0	206.2	200.3	0.0	0.0
	B	C	-43.9	137.9	51.1	46.8	88.0	0.0	0.0
9F	A	B	-604.2	558.8	368.7	206.1	200.4	0.0	0.0
	B	C	-41.0	139.7	51.6	46.1	88.6	0.0	0.0
8F	A	B	-598.4	562.2	369.9	205.5	201.0	0.0	0.0
	B	C	-48.5	133.1	51.2	48.1	86.7	0.0	0.0
7F	A	B	-597.7	564.0	369.4	205.3	201.2	0.0	0.0
	B	C	-54.6	130.3	49.5	49.4	85.4	0.0	0.0
6F	A	B	-593.9	568.2	369.2	204.8	201.7	0.0	0.0
	B	C	-62.6	125.4	48.0	51.1	83.6	0.0	0.0
5F	A	B	-583.0	578.2	369.6	203.6	203.0	0.0	0.0
	B	C	-73.0	116.0	47.5	53.9	80.9	0.0	0.0
4F	A	B	-577.6	590.7	366.1	202.4	204.1	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-81.0	108.3	47.3	56.1	78.7	0.0	0.0
3F	A	B	-567.8	598.8	366.9	201.3	205.2	0.0	0.0
	B	C	-91.6	100.2	46.1	58.7	76.1	0.0	0.0
2F	A	B	-570.0	627.2	357.6	201.2	208.2	0.0	0.0
	B	C	-91.4	96.3	49.3	59.8	76.2	0.0	0.0
1F	A	B	-469.6	1286.7	988.6	376.8	477.6	0.0	0.0
	B	C	-862.7	48.7	-133.2	276.3	50.2	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	458.6	445.8	6.4	-55.8	55.8	0.0	0.0
	B	C	113.9	116.1	-1.1	-31.9	31.9	0.0	0.0
11F	A	B	795.2	777.5	8.9	-97.1	97.1	0.0	0.0
	B	C	260.5	251.0	4.8	-71.0	71.0	0.0	0.0
10F	A	B	1047.4	1021.1	13.1	-127.7	127.7	0.0	0.0
	B	C	381.1	366.5	7.3	-103.8	103.8	0.0	0.0
9F	A	B	1255.4	1223.7	15.9	-153.0	153.0	0.0	0.0
	B	C	483.2	464.2	9.5	-131.6	131.6	0.0	0.0
8F	A	B	1412.7	1375.8	18.4	-172.1	172.1	0.0	0.0
	B	C	559.7	534.8	12.4	-152.0	152.0	0.0	0.0
7F	A	B	1489.3	1449.1	20.1	-181.4	181.4	0.0	0.0
	B	C	615.5	602.0	6.8	-169.1	169.1	0.0	0.0
6F	A	B	1567.5	1523.7	21.9	-190.8	190.8	0.0	0.0
	B	C	671.3	665.5	2.9	-185.7	185.7	0.0	0.0
5F	A	B	1657.7	1609.1	24.3	-201.7	201.7	0.0	0.0
	B	C	724.1	714.7	4.7	-199.8	199.8	0.0	0.0
4F	A	B	1699.4	1652.7	23.3	-206.9	206.9	0.0	0.0
	B	C	765.0	754.4	5.3	-211.0	211.0	0.0	0.0
3F	A	B	1706.9	1656.2	25.3	-207.6	207.6	0.0	0.0
	B	C	782.2	769.4	6.4	-215.5	215.5	0.0	0.0
2F	A	B	1522.5	1492.2	15.2	-186.1	186.1	0.0	0.0
	B	C	737.4	731.7	2.9	-204.0	204.0	0.0	0.0
1F	A	B	1600.8	1143.5	228.7	-169.4	169.4	0.0	0.0
	B	C	1028.4	800.5	114.0	-254.0	254.0	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-458.6	-445.8	-6.4	55.8	-55.8	0.0	0.0
	B	C	-113.9	-116.1	1.1	31.9	-31.9	0.0	0.0
11F	A	B	-795.2	-777.5	-8.9	97.1	-97.1	0.0	0.0
	B	C	-260.5	-251.0	-4.8	71.0	-71.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1047.4	-1021.1	-13.1	127.7	-127.7	0.0	0.0
	B	C	-381.1	-366.5	-7.3	103.8	-103.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1255.4	-1223.7	-15.9	153.0	-153.0	0.0	0.0
	B	C	-483.2	-464.2	-9.5	131.6	-131.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1412.7	-1375.8	-18.4	172.1	-172.1	0.0	0.0
	B	C	-559.7	-534.8	-12.4	152.0	-152.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1489.3	-1449.1	-20.1	181.4	-181.4	0.0	0.0
	B	C	-615.5	-602.0	-6.8	169.1	-169.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1567.5	-1523.7	-21.9	190.8	-190.8	0.0	0.0
	B	C	-671.3	-665.5	-2.9	185.7	-185.7	0.0	0.0
5F	A	B	-1657.7	-1609.1	-24.3	201.7	-201.7	0.0	0.0
	B	C	-724.1	-714.7	-4.7	199.8	-199.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1699.4	-1652.7	-23.3	206.9	-206.9	0.0	0.0
	B	C	-765.0	-754.4	-5.3	211.0	-211.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1706.9	-1656.2	-25.3	207.6	-207.6	0.0	0.0
	B	C	-782.2	-769.4	-6.4	215.5	-215.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1522.5	-1492.2	-15.2	186.1	-186.1	0.0	0.0
	B	C	-737.4	-731.7	-2.9	204.0	-204.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1600.8	-1143.5	-228.7	169.4	-169.4	0.0	0.0
	B	C	-1028.4	-800.5	-114.0	254.0	-254.0	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	592.3	358.9	-116.7	-237.8	237.8	-322.1	322.1
		B	-506.4	-343.7	81.4	212.5	-212.5	-457.0	457.0
		C	-114.7	-98.1	8.3	53.2	-53.2	-135.5	135.5
10F	11F	A	258.7	260.3	0.8	-128.9	128.9	-637.3	637.3
		B	-206.4	-215.1	-4.3	104.7	-104.7	-846.1	846.1
		C	-60.7	-66.7	-3.0	31.7	-31.7	-269.5	269.5
9F	10F	A	339.0	293.7	-22.6	-158.2	158.2	-949.6	949.6
		B	-292.2	-253.3	19.4	136.4	-136.4	-1237.2	1237.2
		C	-71.2	-73.3	-1.1	36.1	-36.1	-401.1	401.1
8F	9F	A	310.5	283.7	-13.4	-148.6	148.6	-1261.5	1261.5
		B	-264.5	-241.0	11.7	126.4	-126.4	-1626.8	1626.8
		C	-66.4	-69.9	-1.8	34.1	-34.1	-534.5	534.5
7F	8F	A	314.7	285.3	-14.7	-149.1	149.1	-1571.0	1571.0
		B	-272.8	-251.1	10.8	130.2	-130.2	-2016.1	2016.1
		C	-63.2	-65.1	-0.9	31.9	-31.9	-664.3	664.3
6F	7F	A	312.4	288.6	-11.9	-150.2	150.2	-1903.2	1903.2
		B	-258.2	-240.0	9.1	124.6	-124.6	-2436.8	2436.8
		C	-65.2	-67.0	-0.9	33.1	-33.1	-792.4	792.4
5F	6F	A	305.3	286.6	-9.4	-148.0	148.0	-2230.8	2230.8
		B	-265.6	-244.7	10.4	127.6	-127.6	-2853.9	2853.9
		C	-58.4	-61.6	-1.6	30.0	-30.0	-917.7	917.7
4F	5F	A	296.5	269.3	-13.6	-141.4	141.4	-2548.1	2548.1
		B	-260.5	-233.9	13.3	123.6	-123.6	-3262.1	3262.1
		C	-54.4	-56.0	-0.8	27.6	-27.6	-1037.7	1037.7
3F	4F	A	308.3	289.3	-9.5	-149.4	149.4	-2858.0	2858.0
		B	-275.8	-256.2	9.8	133.0	-133.0	-3663.6	3663.6
		C	-52.3	-53.4	-0.6	26.4	-26.4	-1153.7	1153.7
2F	3F	A	278.6	237.4	-20.6	-129.0	129.0	-3160.0	3160.0
		B	-251.0	-204.1	23.4	113.8	-113.8	-4058.1	4058.1
		C	-46.8	-49.0	-1.1	24.0	-24.0	-1265.1	1265.1
1F	2F	A	332.6	469.6	68.5	-181.3	181.3	-3452.7	3452.7
		B	-331.7	-424.0	-46.1	170.8	-170.8	-4442.5	4442.5
		C	-47.3	-48.7	-0.7	21.7	-21.7	-1374.3	1374.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-458.6	-213.1	122.7	167.9	-167.9	59.0	-59.0
		B	-559.6	-310.7	124.5	217.6	-217.6	-22.9	22.9
		C	-116.1	-78.9	18.6	48.7	-48.7	-35.1	35.1
10F	11F	A	-582.1	-374.2	104.0	237.6	-237.6	160.2	-160.2
		B	-727.3	-518.7	104.3	309.6	-309.6	-47.3	47.3
		C	-172.1	-147.5	12.3	79.4	-79.4	-110.3	110.3
9F	10F	A	-673.2	-478.4	97.4	287.9	-287.9	291.4	-291.4
		B	-883.5	-679.2	102.1	390.7	-390.7	-69.4	69.4
		C	-219.1	-202.2	8.4	105.3	-105.3	-219.4	219.4
8F	9F	A	-777.1	-605.4	85.8	345.6	-345.6	447.7	-447.7
		B	-1027.7	-841.9	92.9	467.4	-467.4	-88.6	88.6
		C	-262.0	-258.0	2.0	130.0	-130.0	-356.5	356.5
7F	8F	A	-807.3	-694.6	56.3	373.1	-373.1	622.8	-622.8
		B	-1093.6	-963.5	65.1	511.1	-511.1	-105.9	105.9
		C	-276.8	-277.9	-0.5	137.8	-137.8	-514.0	514.0
6F	7F	A	-794.7	-691.6	51.5	371.6	-371.6	808.6	-808.6
		B	-1101.2	-982.9	59.1	521.0	-521.0	-112.5	112.5
		C	-324.1	-327.0	-1.4	162.8	-162.8	-689.0	689.0
5F	6F	A	-875.9	-760.0	58.0	409.0	-409.0	1003.3	-1003.3
		B	-1212.1	-1081.1	65.5	573.3	-573.3	-111.1	111.1
		C	-338.6	-355.7	-8.5	173.6	-173.6	-880.5	880.5
4F	5F	A	-897.8	-816.4	40.7	428.5	-428.5	1207.8	-1207.8
		B	-1252.1	-1141.4	55.4	598.4	-598.4	-106.4	106.4
		C	-359.0	-382.9	-12.0	185.5	-185.5	-1085.6	1085.6
3F	4F	A	-883.0	-820.1	31.4	425.8	-425.8	1416.3	-1416.3
		B	-1276.3	-1193.8	41.3	617.5	-617.5	-96.2	96.2
		C	-371.5	-409.1	-18.8	195.2	-195.2	-1300.9	1300.9
2F	3F	A	-886.8	-980.5	-46.9	466.8	-466.8	1624.3	-1624.3
		B	-1244.6	-1267.9	-11.6	628.1	-628.1	-82.9	82.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-360.3	-420.3	-30.0	195.1	-195.1	-1519.5	1519.5
1F	2F	A	-542.0	-1600.8	-529.4	484.3	-484.3	1809.3	-1809.3
		B	-961.7	-2171.9	-605.1	708.2	-708.2	-61.1	61.1
		C	-311.4	-800.5	-244.6	251.3	-251.3	-1724.9	1724.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	458.6	213.1	-122.7	-167.9	167.9	-59.0	59.0
		B	559.6	310.7	-124.5	-217.6	217.6	22.9	-22.9
		C	116.1	78.9	-18.6	-48.7	48.7	35.1	-35.1
10F	11F	A	582.1	374.2	-104.0	-237.6	237.6	-160.2	160.2
		B	727.3	518.7	-104.3	-309.6	309.6	47.3	-47.3
		C	172.1	147.5	-12.3	-79.4	79.4	110.3	-110.3
9F	10F	A	673.2	478.4	-97.4	-287.9	287.9	-291.4	291.4
		B	883.5	679.2	-102.1	-390.7	390.7	69.4	-69.4
		C	219.1	202.2	-8.4	-105.3	105.3	219.4	-219.4
8F	9F	A	777.1	605.4	-85.8	-345.6	345.6	-447.7	447.7
		B	1027.7	841.9	-92.9	-467.4	467.4	88.6	-88.6
		C	262.0	258.0	-2.0	-130.0	130.0	356.5	-356.5
7F	8F	A	807.3	694.6	-56.3	-373.1	373.1	-622.8	622.8
		B	1093.6	963.5	-65.1	-511.1	511.1	105.9	-105.9
		C	276.8	277.9	0.5	-137.8	137.8	514.0	-514.0
6F	7F	A	794.7	691.6	-51.5	-371.6	371.6	-808.6	808.6
		B	1101.2	982.9	-59.1	-521.0	521.0	112.5	-112.5
		C	324.1	327.0	1.4	-162.8	162.8	689.0	-689.0
5F	6F	A	875.9	760.0	-58.0	-409.0	409.0	-1003.3	1003.3
		B	1212.1	1081.1	-65.5	-573.3	573.3	111.1	-111.1
		C	338.6	355.7	8.5	-173.6	173.6	880.5	-880.5
4F	5F	A	897.8	816.4	-40.7	-428.5	428.5	-1207.8	1207.8
		B	1252.1	1141.4	-55.4	-598.4	598.4	106.4	-106.4
		C	359.0	382.9	12.0	-185.5	185.5	1085.6	-1085.6
3F	4F	A	883.0	820.1	-31.4	-425.8	425.8	-1416.3	1416.3
		B	1276.3	1193.8	-41.3	-617.5	617.5	96.2	-96.2
		C	371.5	409.1	18.8	-195.2	195.2	1300.9	-1300.9
2F	3F	A	886.8	980.5	46.9	-466.8	466.8	-1624.3	1624.3
		B	1244.6	1267.9	11.6	-628.1	628.1	82.9	-82.9
		C	360.3	420.3	30.0	-195.1	195.1	1519.5	-1519.5
1F	2F	A	542.0	1600.8	529.4	-484.3	484.3	-1809.3	1809.3
		B	961.7	2171.9	605.1	-708.2	708.2	61.1	-61.1
		C	311.4	800.5	244.6	-251.3	251.3	1724.9	-1724.9

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	A	B	-1079.3	1161.9	922.8	421.3	431.5	0.0	0.0
	B	C	-334.7	163.0	106.6	174.0	126.3	0.0	0.0
11F	A	B	-1093.8	974.5	631.3	356.0	341.3	0.0	0.0
	B	C	-113.8	248.6	109.4	100.6	155.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1046.0	950.7	673.6	356.1	344.4	0.0	0.0
	B	C	-158.1	220.9	101.1	110.6	145.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1059.4	963.3	660.7	356.2	344.3	0.0	0.0
	B	C	-152.3	223.5	102.7	109.4	146.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1048.2	969.8	663.0	355.1	345.4	0.0	0.0
	B	C	-164.0	213.7	101.8	112.4	143.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1047.3	972.0	671.1	357.1	347.8	0.0	0.0
	B	C	-166.6	222.4	99.2	113.3	145.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1038.5	981.7	670.6	355.9	348.9	0.0	0.0
	B	C	-181.1	218.3	94.0	115.9	143.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1020.0	999.5	670.9	353.7	351.1	0.0	0.0
	B	C	-202.3	199.8	92.7	121.4	137.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1011.4	1022.0	672.7	353.9	355.2	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-217.0	186.8	91.8	125.3	133.9	0.0	0.0
3F	A	B	-997.5	1039.9	670.7	351.9	357.2	0.0	0.0
	B	C	-233.2	175.4	89.4	129.1	130.1	0.0	0.0
2F	A	B	-984.5	1075.0	659.6	349.0	360.1	0.0	0.0
	B	C	-241.4	158.5	93.8	132.6	126.6	0.0	0.0
1F	A	B	-655.6	1728.4	1392.1	504.3	636.8	0.0	0.0
	B	C	-1174.4	63.9	-201.1	354.5	46.1	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	492.7	483.9	4.4	-60.3	60.3	0.0	0.0
	B	C	88.5	102.5	-7.0	-26.5	26.5	0.0	0.0
11F	A	B	867.7	847.0	10.3	-105.8	105.8	0.0	0.0
	B	C	256.5	247.8	4.4	-70.0	70.0	0.0	0.0
10F	A	B	1188.0	1157.2	15.4	-144.8	144.8	0.0	0.0
	B	C	388.2	377.5	5.3	-106.4	106.4	0.0	0.0
9F	A	B	1428.2	1388.1	20.1	-173.8	173.8	0.0	0.0
	B	C	499.6	482.2	8.7	-136.4	136.4	0.0	0.0
8F	A	B	1616.2	1575.8	20.2	-197.0	197.0	0.0	0.0
	B	C	597.8	576.5	10.6	-163.1	163.1	0.0	0.0
7F	A	B	1764.4	1684.3	40.0	-212.9	212.9	0.0	0.0
	B	C	903.2	859.1	22.0	-244.8	244.8	0.0	0.0
6F	A	B	1864.3	1781.5	41.4	-225.1	225.1	0.0	0.0
	B	C	1018.2	1000.5	8.8	-280.4	280.4	0.0	0.0
5F	A	B	1975.6	1882.0	46.8	-238.1	238.1	0.0	0.0
	B	C	1104.7	1073.5	15.6	-302.5	302.5	0.0	0.0
4F	A	B	2117.8	2021.5	48.1	-255.5	255.5	0.0	0.0
	B	C	1171.3	1145.4	12.9	-321.8	321.8	0.0	0.0
3F	A	B	2139.2	2037.9	50.7	-257.8	257.8	0.0	0.0
	B	C	1222.8	1189.5	16.7	-335.0	335.0	0.0	0.0
2F	A	B	1890.8	1807.5	41.7	-228.3	228.3	0.0	0.0
	B	C	1137.7	1110.3	13.7	-312.2	312.2	0.0	0.0
1F	A	B	1752.9	1263.8	244.5	-186.2	186.2	0.0	0.0
	B	C	1119.7	915.0	102.3	-282.6	282.6	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-492.7	-483.9	-4.4	60.3	-60.3	0.0	0.0
	B	C	-88.5	-102.5	7.0	26.5	-26.5	0.0	0.0
11F	A	B	-867.7	-847.0	-10.3	105.8	-105.8	0.0	0.0
	B	C	-256.5	-247.8	-4.4	70.0	-70.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1188.0	-1157.2	-15.4	144.8	-144.8	0.0	0.0
	B	C	-388.2	-377.5	-5.3	106.4	-106.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1428.2	-1388.1	-20.1	173.8	-173.8	0.0	0.0
	B	C	-499.6	-482.2	-8.7	136.4	-136.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1616.2	-1575.8	-20.2	197.0	-197.0	0.0	0.0
	B	C	-597.8	-576.5	-10.6	163.1	-163.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1764.4	-1684.3	-40.0	212.9	-212.9	0.0	0.0
	B	C	-903.2	-859.1	-22.0	244.8	-244.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1864.3	-1781.5	-41.4	225.1	-225.1	0.0	0.0
	B	C	-1018.2	-1000.5	-8.8	280.4	-280.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1975.6	-1882.0	-46.8	238.1	-238.1	0.0	0.0
	B	C	-1104.7	-1073.5	-15.6	302.5	-302.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2117.8	-2021.5	-48.1	255.5	-255.5	0.0	0.0
	B	C	-1171.3	-1145.4	-12.9	321.8	-321.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2139.2	-2037.9	-50.7	257.8	-257.8	0.0	0.0
	B	C	-1222.8	-1189.5	-16.7	335.0	-335.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1890.8	-1807.5	-41.7	228.3	-228.3	0.0	0.0
	B	C	-1137.7	-1110.3	-13.7	312.2	-312.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1752.9	-1263.8	-244.5	186.2	-186.2	0.0	0.0
	B	C	-1119.7	-915.0	-102.3	282.6	-282.6	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1079.3	658.0	-210.7	-434.3	434.3	-503.8	503.8
		B	-827.2	-540.1	143.6	341.8	-341.8	-739.0	739.0
		C	-163.0	-145.9	8.6	77.2	-77.2	-216.0	216.0
10F	11F	A	435.9	448.7	6.4	-219.8	219.8	-936.0	936.0
		B	-320.5	-335.4	-7.4	163.0	-163.0	-1282.7	1282.7
		C	-102.7	-108.7	-3.0	52.5	-52.5	-432.0	432.0
9F	10F	A	597.4	516.6	-40.4	-278.5	278.5	-1375.9	1375.9
		B	-457.2	-396.3	30.5	213.4	-213.4	-1850.5	1850.5
		C	-112.2	-116.6	-2.2	57.2	-57.2	-639.7	639.7
8F	9F	A	542.8	495.6	-23.6	-259.6	259.6	-1818.5	1818.5
		B	-414.8	-378.2	18.3	198.2	-198.2	-2420.5	2420.5
		C	-106.9	-112.5	-2.8	54.8	-54.8	-848.7	848.7
7F	8F	A	552.6	502.9	-24.8	-262.2	262.2	-2261.7	2261.7
		B	-427.7	-393.8	16.9	204.1	-204.1	-2997.1	2997.1
		C	-101.2	-104.0	-1.4	51.0	-51.0	-1056.0	1056.0
6F	7F	A	544.4	503.3	-20.5	-261.9	261.9	-2690.3	2690.3
		B	-411.6	-382.1	14.7	198.4	-198.4	-3551.5	3551.5
		C	-118.4	-114.8	1.8	58.3	-58.3	-1266.4	1266.4
5F	6F	A	535.2	499.7	-17.8	-258.7	258.7	-3122.0	3122.0
		B	-418.5	-386.2	16.2	201.2	-201.2	-4115.6	4115.6
		C	-103.5	-103.8	-0.1	51.8	-51.8	-1475.4	1475.4
4F	5F	A	520.3	473.5	-23.4	-248.5	248.5	-3559.8	3559.8
		B	-411.0	-371.7	19.7	195.7	-195.7	-4699.2	4699.2
		C	-96.0	-94.1	1.0	47.5	-47.5	-1680.5	1680.5
3F	4F	A	537.9	496.3	-20.8	-258.5	258.5	-4007.9	4007.9
		B	-433.3	-398.2	17.6	207.9	-207.9	-5303.9	5303.9
		C	-92.7	-90.4	1.2	45.8	-45.8	-1884.1	1884.1
2F	3F	A	501.2	451.0	-25.1	-238.0	238.0	-4464.6	4464.6
		B	-408.6	-357.5	25.6	191.5	-191.5	-5928.3	5928.3
		C	-85.0	-86.1	-0.6	42.8	-42.8	-2086.5	2086.5
1F	2F	A	533.6	655.6	61.0	-268.7	268.7	-4928.6	4928.6
		B	-476.2	-554.0	-38.9	232.8	-232.8	-6572.2	6572.2
		C	-72.4	-63.9	4.2	30.8	-30.8	-2288.0	2288.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-492.7	-240.8	126.0	183.4	-183.4	57.1	-57.1
		B	-572.4	-329.3	121.6	225.4	-225.4	-34.0	34.0
		C	-102.5	-72.5	15.0	43.7	-43.7	-23.6	23.6
10F	11F	A	-626.9	-428.1	99.4	262.1	-262.1	159.1	-159.1
		B	-774.2	-572.6	100.8	334.6	-334.6	-70.5	70.5
		C	-175.3	-151.2	12.0	81.1	-81.1	-90.5	90.5
9F	10F	A	-759.9	-558.7	100.6	329.7	-329.7	300.1	-300.1
		B	-972.8	-766.2	103.3	434.8	-434.8	-109.1	109.1
		C	-226.4	-212.8	6.8	109.8	-109.8	-192.3	192.3
8F	9F	A	-869.4	-691.5	89.0	390.2	-390.2	470.3	-470.3
		B	-1121.4	-919.9	100.8	510.3	-510.3	-147.1	147.1
		C	-269.4	-261.3	4.0	132.7	-132.7	-323.7	323.7
7F	8F	A	-924.7	-816.9	53.9	432.7	-432.7	663.6	-663.6
		B	-1253.8	-1173.2	40.3	603.0	-603.0	-181.9	181.9
		C	-315.2	-352.1	-18.4	165.8	-165.8	-481.7	481.7
6F	7F	A	-947.5	-834.5	56.5	445.5	-445.5	870.9	-870.9
		B	-1414.2	-1271.5	71.3	671.4	-671.4	-154.0	154.0
		C	-507.0	-487.2	9.9	248.5	-248.5	-720.9	720.9
5F	6F	A	-1029.8	-902.2	63.8	483.0	-483.0	1090.8	-1090.8
		B	-1528.2	-1380.9	73.7	727.3	-727.3	-103.5	103.5
		C	-513.4	-521.4	-4.0	258.7	-258.7	-995.5	995.5
4F	5F	A	-1073.4	-997.4	38.0	517.7	-517.7	1324.7	-1324.7
		B	-1605.8	-1486.2	59.8	773.0	-773.0	-44.1	44.1
		C	-552.1	-560.8	-4.3	278.2	-278.2	-1292.6	1292.6
3F	4F	A	-1120.4	-1034.8	42.8	538.8	-538.8	1577.0	-1577.0
		B	-1706.6	-1586.8	59.9	823.4	-823.4	17.5	-17.5
		C	-584.6	-605.6	-10.5	297.5	-297.5	-1609.6	1609.6
2F	3F	A	-1104.4	-1177.8	-36.7	570.5	-570.5	1832.9	-1832.9
		B	-1673.9	-1677.2	-1.6	837.8	-837.8	90.7	-90.7

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-583.9	-638.1	-27.1	305.5	-305.5	-1941.0	1941.0
1F	2F	A	-713.1	-1752.9	-519.9	557.3	-557.3	2060.7	-2060.7
		B	-1268.0	-2383.5	-557.8	825.2	-825.2	171.9	-171.9
		C	-472.2	-915.0	-221.4	313.5	-313.5	-2251.1	2251.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	492.7	240.8	-126.0	-183.4	183.4	-57.1	57.1
		B	572.4	329.3	-121.6	-225.4	225.4	34.0	-34.0
		C	102.5	72.5	-15.0	-43.7	43.7	23.6	-23.6
10F	11F	A	626.9	428.1	-99.4	-262.1	262.1	-159.1	159.1
		B	774.2	572.6	-100.8	-334.6	334.6	70.5	-70.5
		C	175.3	151.2	-12.0	-81.1	81.1	90.5	-90.5
9F	10F	A	759.9	558.7	-100.6	-329.7	329.7	-300.1	300.1
		B	972.8	766.2	-103.3	-434.8	434.8	109.1	-109.1
		C	226.4	212.8	-6.8	-109.8	109.8	192.3	-192.3
8F	9F	A	869.4	691.5	-89.0	-390.2	390.2	-470.3	470.3
		B	1121.4	919.9	-100.8	-510.3	510.3	147.1	-147.1
		C	269.4	261.3	-4.0	-132.7	132.7	323.7	-323.7
7F	8F	A	924.7	816.9	-53.9	-432.7	432.7	-663.6	663.6
		B	1253.8	1173.2	-40.3	-603.0	603.0	181.9	-181.9
		C	315.2	352.1	18.4	-165.8	165.8	481.7	-481.7
6F	7F	A	947.5	834.5	-56.5	-445.5	445.5	-870.9	870.9
		B	1414.2	1271.5	-71.3	-671.4	671.4	154.0	-154.0
		C	507.0	487.2	-9.9	-248.5	248.5	720.9	-720.9
5F	6F	A	1029.8	902.2	-63.8	-483.0	483.0	-1090.8	1090.8
		B	1528.2	1380.9	-73.7	-727.3	727.3	103.5	-103.5
		C	513.4	521.4	4.0	-258.7	258.7	995.5	-995.5
4F	5F	A	1073.4	997.4	-38.0	-517.7	517.7	-1324.7	1324.7
		B	1605.8	1486.2	-59.8	-773.0	773.0	44.1	-44.1
		C	552.1	560.8	4.3	-278.2	278.2	1292.6	-1292.6
3F	4F	A	1120.4	1034.8	-42.8	-538.8	538.8	-1577.0	1577.0
		B	1706.6	1586.8	-59.9	-823.4	823.4	-17.5	17.5
		C	584.6	605.6	10.5	-297.5	297.5	1609.6	-1609.6
2F	3F	A	1104.4	1177.8	36.7	-570.5	570.5	-1832.9	1832.9
		B	1673.9	1677.2	1.6	-837.8	837.8	-90.7	90.7
		C	583.9	638.1	27.1	-305.5	305.5	1941.0	-1941.0
1F	2F	A	713.1	1752.9	519.9	-557.3	557.3	-2060.7	2060.7
		B	1268.0	2383.5	557.8	-825.2	825.2	-171.9	171.9
		C	472.2	915.0	221.4	-313.5	313.5	2251.1	-2251.1

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1091.2	1149.1	923.2	422.8	430.0	0.0	0.0
	B	C	-337.6	162.7	105.3	174.4	125.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1106.6	965.3	629.5	357.4	339.9	0.0	0.0
	B	C	-148.1	265.4	125.9	122.3	159.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1058.4	941.0	672.3	357.5	343.0	0.0	0.0
	B	C	-194.6	239.7	115.5	132.4	148.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1071.5	954.0	659.2	357.5	343.0	0.0	0.0
	B	C	-188.6	242.0	117.4	131.2	150.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1059.6	961.3	661.6	356.3	344.2	0.0	0.0
	B	C	-201.1	231.4	116.4	134.4	146.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1058.3	964.2	669.5	358.2	346.6	0.0	0.0
	B	C	-205.1	237.9	114.3	135.8	149.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1048.1	975.3	669.0	356.9	347.9	0.0	0.0
	B	C	-219.8	234.5	108.6	138.3	146.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1027.6	995.2	669.3	354.4	350.4	0.0	0.0
	B	C	-241.5	215.9	107.1	143.9	140.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1017.1	1019.6	671.0	354.4	354.7	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-256.3	203.3	106.0	147.7	137.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1001.0	1039.3	669.2	352.2	356.9	0.0	0.0
	B	C	-272.1	193.4	103.1	151.3	133.5	0.0	0.0
2F	A	B	-985.0	1078.4	657.7	348.8	360.3	0.0	0.0
	B	C	-278.2	176.0	108.7	154.6	130.2	0.0	0.0
1F	A	B	-656.3	1724.4	1393.8	504.6	636.5	0.0	0.0
	B	C	-1178.7	68.5	-205.5	354.5	46.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	493.9	487.2	3.4	-60.6	60.6	0.0	0.0
	B	C	78.9	96.7	-8.9	-24.4	24.4	0.0	0.0
11F	A	B	867.1	845.9	10.6	-105.7	105.7	0.0	0.0
	B	C	257.9	248.1	4.9	-70.3	70.3	0.0	0.0
10F	A	B	1185.9	1154.4	15.7	-144.5	144.5	0.0	0.0
	B	C	397.9	385.6	6.2	-108.8	108.8	0.0	0.0
9F	A	B	1424.8	1383.4	20.7	-173.3	173.3	0.0	0.0
	B	C	515.8	495.4	10.2	-140.4	140.4	0.0	0.0
8F	A	B	1611.6	1569.5	21.1	-196.4	196.4	0.0	0.0
	B	C	619.4	593.7	12.9	-168.5	168.5	0.0	0.0
7F	A	B	1759.2	1677.4	40.9	-212.1	212.1	0.0	0.0
	B	C	925.8	876.4	24.7	-250.3	250.3	0.0	0.0
6F	A	B	1858.3	1773.2	42.6	-224.2	224.2	0.0	0.0
	B	C	1046.6	1024.2	11.2	-287.6	287.6	0.0	0.0
5F	A	B	1968.7	1872.2	48.2	-237.1	237.1	0.0	0.0
	B	C	1139.0	1101.7	18.6	-311.2	311.2	0.0	0.0
4F	A	B	2109.9	2010.3	49.8	-254.3	254.3	0.0	0.0
	B	C	1211.6	1179.1	16.2	-332.1	332.1	0.0	0.0
3F	A	B	2130.6	2025.7	52.5	-256.6	256.6	0.0	0.0
	B	C	1269.3	1228.6	20.4	-346.9	346.9	0.0	0.0
2F	A	B	1882.0	1794.1	43.9	-226.9	226.9	0.0	0.0
	B	C	1181.3	1145.7	17.8	-323.2	323.2	0.0	0.0
1F	A	B	1746.7	1261.6	242.5	-185.7	185.7	0.0	0.0
	B	C	1124.4	922.7	100.8	-284.3	284.3	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-493.9	-487.2	-3.4	60.6	-60.6	0.0	0.0
	B	C	-78.9	-96.7	8.9	24.4	-24.4	0.0	0.0
11F	A	B	-867.1	-845.9	-10.6	105.7	-105.7	0.0	0.0
	B	C	-257.9	-248.1	-4.9	70.3	-70.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1185.9	-1154.4	-15.7	144.5	-144.5	0.0	0.0
	B	C	-397.9	-385.6	-6.2	108.8	-108.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1424.8	-1383.4	-20.7	173.3	-173.3	0.0	0.0
	B	C	-515.8	-495.4	-10.2	140.4	-140.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1611.6	-1569.5	-21.1	196.4	-196.4	0.0	0.0
	B	C	-619.4	-593.7	-12.9	168.5	-168.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1759.2	-1677.4	-40.9	212.1	-212.1	0.0	0.0
	B	C	-925.8	-876.4	-24.7	250.3	-250.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1858.3	-1773.2	-42.6	224.2	-224.2	0.0	0.0
	B	C	-1046.6	-1024.2	-11.2	287.6	-287.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1968.7	-1872.2	-48.2	237.1	-237.1	0.0	0.0
	B	C	-1139.0	-1101.7	-18.6	311.2	-311.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2109.9	-2010.3	-49.8	254.3	-254.3	0.0	0.0
	B	C	-1211.6	-1179.1	-16.2	332.1	-332.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2130.6	-2025.7	-52.5	256.6	-256.6	0.0	0.0
	B	C	-1269.3	-1228.6	-20.4	346.9	-346.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1882.0	-1794.1	-43.9	226.9	-226.9	0.0	0.0
	B	C	-1181.3	-1145.7	-17.8	323.2	-323.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1746.7	-1261.6	-242.5	185.7	-185.7	0.0	0.0
	B	C	-1124.4	-922.7	-100.8	284.3	-284.3	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1091.2	665.7	-212.7	-439.2	439.2	-529.9	529.9
		B	-811.5	-522.1	144.7	333.4	-333.4	-767.6	767.6
		C	-162.7	-151.6	5.5	78.6	-78.6	-209.5	209.5
10F	11F	A	440.9	454.0	6.6	-222.3	222.3	-994.2	994.2
		B	-295.1	-313.4	-9.1	151.2	-151.2	-1370.9	1370.9
		C	-113.8	-118.8	-2.5	57.8	-57.8	-463.3	463.3
9F	10F	A	604.4	522.7	-40.9	-281.8	281.8	-1461.9	1461.9
		B	-433.0	-374.4	29.3	201.8	-201.8	-1987.9	1987.9
		C	-120.9	-125.9	-2.5	61.7	-61.7	-706.3	706.3
8F	9F	A	548.8	501.0	-23.9	-262.4	262.4	-1930.7	1930.7
		B	-391.0	-356.7	17.1	186.9	-186.9	-2604.8	2604.8
		C	-116.0	-122.3	-3.1	59.6	-59.6	-950.8	950.8
7F	8F	A	558.6	508.4	-25.1	-265.1	265.1	-2398.2	2398.2
		B	-403.5	-371.4	16.0	192.5	-192.5	-3226.6	3226.6
		C	-109.2	-111.5	-1.2	54.8	-54.8	-1193.2	1193.2
6F	7F	A	549.9	508.4	-20.8	-264.6	264.6	-2870.3	2870.3
		B	-387.6	-360.0	13.8	186.9	-186.9	-3856.5	3856.5
		C	-126.5	-123.0	1.7	62.4	-62.4	-1437.8	1437.8
5F	6F	A	539.8	503.8	-18.0	-260.9	260.9	-3340.8	3340.8
		B	-395.5	-364.7	15.4	190.0	-190.0	-4490.8	4490.8
		C	-111.6	-111.9	-0.2	55.9	-55.9	-1680.9	1680.9
4F	5F	A	523.7	476.6	-23.6	-250.1	250.1	-3809.4	3809.4
		B	-389.0	-351.6	18.7	185.2	-185.2	-5134.8	5134.8
		C	-104.0	-102.1	0.9	51.5	-51.5	-1920.6	1920.6
3F	4F	A	540.5	498.8	-20.8	-259.8	259.8	-4280.3	4280.3
		B	-411.7	-378.8	16.5	197.6	-197.6	-5790.5	5790.5
		C	-101.2	-98.9	1.2	50.0	-50.0	-2159.5	2159.5
2F	3F	A	502.2	451.6	-25.3	-238.4	238.4	-4751.4	4751.4
		B	-388.4	-337.5	25.4	181.5	-181.5	-6455.8	6455.8
		C	-94.5	-96.7	-1.1	47.8	-47.8	-2397.8	2397.8
1F	2F	A	533.4	656.3	61.4	-268.9	268.9	-5221.1	5221.1
		B	-462.7	-545.7	-41.5	227.9	-227.9	-7130.0	7130.0
		C	-79.4	-68.5	5.4	33.4	-33.4	-2638.1	2638.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-493.9	-241.5	126.2	183.9	-183.9	60.4	-60.4
		B	-566.2	-327.4	119.4	223.4	-223.4	-37.4	37.4
		C	-96.7	-70.3	13.2	41.7	-41.7	-23.7	23.7
10F	11F	A	-625.6	-427.6	99.0	261.7	-261.7	165.7	-165.7
		B	-776.5	-575.5	100.5	335.9	-335.9	-74.4	74.4
		C	-177.9	-154.5	11.7	82.6	-82.6	-92.2	92.2
9F	10F	A	-758.3	-557.8	100.3	329.0	-329.0	309.6	-309.6
		B	-976.8	-771.2	102.8	437.0	-437.0	-112.2	112.2
		C	-231.0	-218.7	6.2	112.4	-112.4	-199.0	199.0
8F	9F	A	-867.0	-689.8	88.6	389.2	-389.2	482.5	-482.5
		B	-1128.0	-927.1	100.4	513.8	-513.8	-147.3	147.3
		C	-276.8	-270.3	3.2	136.8	-136.8	-337.4	337.4
7F	8F	A	-921.9	-814.6	53.6	431.4	-431.4	678.3	-678.3
		B	-1261.8	-1180.6	40.6	606.8	-606.8	-177.4	177.4
		C	-323.4	-359.8	-18.2	169.7	-169.7	-503.9	503.9
6F	7F	A	-944.6	-832.0	56.3	444.1	-444.1	890.2	-890.2
		B	-1422.6	-1280.4	71.1	675.7	-675.7	-141.1	141.1
		C	-516.6	-498.2	9.2	253.7	-253.7	-752.3	752.3
5F	6F	A	-1026.3	-899.2	63.6	481.4	-481.4	1114.2	-1114.2
		B	-1539.4	-1392.2	73.6	732.9	-732.9	-79.4	79.4
		C	-526.0	-535.0	-4.5	265.2	-265.2	-1038.0	1038.0
4F	5F	A	-1069.5	-993.7	37.9	515.8	-515.8	1351.1	-1351.1
		B	-1619.0	-1498.9	60.0	779.5	-779.5	-6.8	6.8
		C	-566.7	-576.4	-4.9	285.8	-285.8	-1347.6	1347.6
3F	4F	A	-1116.1	-1031.0	42.6	536.8	-536.8	1605.4	-1605.4
		B	-1723.0	-1602.5	60.3	831.4	-831.4	69.7	-69.7
		C	-602.7	-624.5	-10.9	306.8	-306.8	-1678.3	1678.3
2F	3F	A	-1099.7	-1172.7	-36.5	568.1	-568.1	1861.9	-1861.9
		B	-1692.5	-1695.4	-1.4	847.0	-847.0	159.1	-159.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-604.1	-660.0	-27.9	316.0	-316.0	-2024.3	2024.3
1F	2F	A	-709.2	-1746.7	-518.7	555.0	-555.0	2088.7	-2088.7
		B	-1280.1	-2386.0	-553.0	828.5	-828.5	254.9	-254.9
		C	-485.7	-922.7	-218.5	318.3	-318.3	-2346.9	2346.9

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	493.9	241.5	-126.2	-183.9	183.9	-60.4	60.4
		B	566.2	327.4	-119.4	-223.4	223.4	37.4	-37.4
		C	96.7	70.3	-13.2	-41.7	41.7	23.7	-23.7
10F	11F	A	625.6	427.6	-99.0	-261.7	261.7	-165.7	165.7
		B	776.5	575.5	-100.5	-335.9	335.9	74.4	-74.4
		C	177.9	154.5	-11.7	-82.6	82.6	92.2	-92.2
9F	10F	A	758.3	557.8	-100.3	-329.0	329.0	-309.6	309.6
		B	976.8	771.2	-102.8	-437.0	437.0	112.2	-112.2
		C	231.0	218.7	-6.2	-112.4	112.4	199.0	-199.0
8F	9F	A	867.0	689.8	-88.6	-389.2	389.2	-482.5	482.5
		B	1128.0	927.1	-100.4	-513.8	513.8	147.3	-147.3
		C	276.8	270.3	-3.2	-136.8	136.8	337.4	-337.4
7F	8F	A	921.9	814.6	-53.6	-431.4	431.4	-678.3	678.3
		B	1261.8	1180.6	-40.6	-606.8	606.8	177.4	-177.4
		C	323.4	359.8	18.2	-169.7	169.7	503.9	-503.9
6F	7F	A	944.6	832.0	-56.3	-444.1	444.1	-890.2	890.2
		B	1422.6	1280.4	-71.1	-675.7	675.7	141.1	-141.1
		C	516.6	498.2	-9.2	-253.7	253.7	752.3	-752.3
5F	6F	A	1026.3	899.2	-63.6	-481.4	481.4	-1114.2	1114.2
		B	1539.4	1392.2	-73.6	-732.9	732.9	79.4	-79.4
		C	526.0	535.0	4.5	-265.2	265.2	1038.0	-1038.0
4F	5F	A	1069.5	993.7	-37.9	-515.8	515.8	-1351.1	1351.1
		B	1619.0	1498.9	-60.0	-779.5	779.5	6.8	-6.8
		C	566.7	576.4	4.9	-285.8	285.8	1347.6	-1347.6
3F	4F	A	1116.1	1031.0	-42.6	-536.8	536.8	-1605.4	1605.4
		B	1723.0	1602.5	-60.3	-831.4	831.4	-69.7	69.7
		C	602.7	624.5	10.9	-306.8	306.8	1678.3	-1678.3
2F	3F	A	1099.7	1172.7	36.5	-568.1	568.1	-1861.9	1861.9
		B	1692.5	1695.4	1.4	-847.0	847.0	-159.1	159.1
		C	604.1	660.0	27.9	-316.0	316.0	2024.3	-2024.3
1F	2F	A	709.2	1746.7	518.7	-555.0	555.0	-2088.7	2088.7
		B	1280.1	2386.0	553.0	-828.5	828.5	-254.9	254.9
		C	485.7	922.7	218.5	-318.3	318.3	2346.9	-2346.9

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-1088.6	1148.9	924.7	422.7	430.1	0.0	0.0
	B	C	-311.8	177.4	110.9	168.8	131.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1104.5	962.1	632.2	357.4	339.9	0.0	0.0
	B	C	-87.1	262.7	103.7	97.2	139.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1055.9	938.8	674.6	357.5	343.0	0.0	0.0
	B	C	-133.4	232.2	95.8	107.9	128.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1068.9	951.8	661.6	357.5	343.0	0.0	0.0
	B	C	-128.3	234.4	97.2	106.8	129.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1057.4	959.1	663.7	356.3	344.2	0.0	0.0
	B	C	-141.2	223.7	96.1	110.1	126.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1057.6	958.9	672.4	358.5	346.3	0.0	0.0
	B	C	-136.4	238.1	94.4	109.2	130.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1047.9	970.1	671.7	357.2	347.6	0.0	0.0
	B	C	-153.7	232.6	88.5	112.4	127.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1027.8	989.8	671.9	354.7	350.1	0.0	0.0
	B	C	-179.9	209.8	86.8	119.2	120.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1017.6	1014.3	673.4	354.8	354.3	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-199.9	192.4	85.6	124.4	115.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1001.8	1034.7	671.1	352.5	356.6	0.0	0.0
	B	C	-221.6	176.2	82.8	129.6	110.1	0.0	0.0
2F	A	B	-986.8	1072.3	659.8	349.3	359.8	0.0	0.0
	B	C	-235.6	154.9	86.5	134.5	105.2	0.0	0.0
1F	A	B	-656.2	1728.4	1391.8	504.4	636.7	0.0	0.0
	B	C	-1174.3	62.5	-200.3	354.7	45.9	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	492.0	484.0	4.0	-60.2	60.2	0.0	0.0
	B	C	83.7	99.2	-7.8	-25.4	25.4	0.0	0.0
11F	A	B	865.1	844.6	10.3	-105.5	105.5	0.0	0.0
	B	C	252.6	244.2	4.2	-69.0	69.0	0.0	0.0
10F	A	B	1183.1	1152.6	15.3	-144.2	144.2	0.0	0.0
	B	C	385.1	374.7	5.2	-105.5	105.5	0.0	0.0
9F	A	B	1421.3	1381.4	19.9	-173.0	173.0	0.0	0.0
	B	C	496.9	479.5	8.7	-135.6	135.6	0.0	0.0
8F	A	B	1607.5	1567.2	20.2	-196.0	196.0	0.0	0.0
	B	C	595.4	573.9	10.7	-162.4	162.4	0.0	0.0
7F	A	B	1754.6	1675.1	39.7	-211.7	211.7	0.0	0.0
	B	C	897.3	853.5	21.9	-243.2	243.2	0.0	0.0
6F	A	B	1853.7	1771.4	41.2	-223.8	223.8	0.0	0.0
	B	C	1012.9	995.1	8.9	-278.9	278.9	0.0	0.0
5F	A	B	1964.0	1870.8	46.6	-236.7	236.7	0.0	0.0
	B	C	1100.4	1069.0	15.7	-301.3	301.3	0.0	0.0
4F	A	B	2105.1	2009.1	48.0	-254.0	254.0	0.0	0.0
	B	C	1168.4	1142.0	13.2	-320.9	320.9	0.0	0.0
3F	A	B	2126.2	2025.0	50.6	-256.2	256.2	0.0	0.0
	B	C	1221.5	1187.4	17.0	-334.6	334.6	0.0	0.0
2F	A	B	1878.4	1794.9	41.8	-226.7	226.7	0.0	0.0
	B	C	1137.0	1108.6	14.2	-311.9	311.9	0.0	0.0
1F	A	B	1741.0	1255.6	242.7	-185.0	185.0	0.0	0.0
	B	C	1113.4	910.4	101.5	-281.1	281.1	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-492.0	-484.0	-4.0	60.2	-60.2	0.0	0.0
	B	C	-83.7	-99.2	7.8	25.4	-25.4	0.0	0.0
11F	A	B	-865.1	-844.6	-10.3	105.5	-105.5	0.0	0.0
	B	C	-252.6	-244.2	-4.2	69.0	-69.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1183.1	-1152.6	-15.3	144.2	-144.2	0.0	0.0
	B	C	-385.1	-374.7	-5.2	105.5	-105.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1421.3	-1381.4	-19.9	173.0	-173.0	0.0	0.0
	B	C	-496.9	-479.5	-8.7	135.6	-135.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1607.5	-1567.2	-20.2	196.0	-196.0	0.0	0.0
	B	C	-595.4	-573.9	-10.7	162.4	-162.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1754.6	-1675.1	-39.7	211.7	-211.7	0.0	0.0
	B	C	-897.3	-853.5	-21.9	243.2	-243.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1853.7	-1771.4	-41.2	223.8	-223.8	0.0	0.0
	B	C	-1012.9	-995.1	-8.9	278.9	-278.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1964.0	-1870.8	-46.6	236.7	-236.7	0.0	0.0
	B	C	-1100.4	-1069.0	-15.7	301.3	-301.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2105.1	-2009.1	-48.0	254.0	-254.0	0.0	0.0
	B	C	-1168.4	-1142.0	-13.2	320.9	-320.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2126.2	-2025.0	-50.6	256.2	-256.2	0.0	0.0
	B	C	-1221.5	-1187.4	-17.0	334.6	-334.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1878.4	-1794.9	-41.8	226.7	-226.7	0.0	0.0
	B	C	-1137.0	-1108.6	-14.2	311.9	-311.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1741.0	-1255.6	-242.7	185.0	-185.0	0.0	0.0
	B	C	-1113.4	-910.4	-101.5	281.1	-281.1	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1088.6	664.4	-212.1	-438.2	438.2	-529.8	529.8
		B	-837.1	-547.5	144.8	346.1	-346.1	-767.3	767.3
		C	-177.4	-155.6	10.9	83.2	-83.2	-226.3	226.3
10F	11F	A	440.1	453.1	6.5	-221.9	221.9	-994.2	994.2
		B	-327.5	-341.2	-6.8	166.1	-166.1	-1351.7	1351.7
		C	-107.1	-113.9	-3.4	54.9	-54.9	-438.6	438.6
9F	10F	A	602.8	521.5	-40.7	-281.1	281.1	-1462.0	1462.0
		B	-464.2	-402.4	30.9	216.7	-216.7	-1953.0	1953.0
		C	-118.2	-122.6	-2.2	60.2	-60.2	-644.3	644.3
8F	9F	A	547.5	499.7	-23.9	-261.8	261.8	-1930.8	1930.8
		B	-421.1	-383.5	18.8	201.2	-201.2	-2554.2	2554.2
		C	-111.8	-117.3	-2.8	57.3	-57.3	-851.5	851.5
7F	8F	A	557.7	507.8	-25.0	-264.7	264.7	-2398.5	2398.5
		B	-434.4	-401.5	16.5	207.7	-207.7	-3159.9	3159.9
		C	-106.4	-110.7	-2.1	53.9	-53.9	-1055.3	1055.3
6F	7F	A	549.8	508.3	-20.7	-264.5	264.5	-2870.8	2870.8
		B	-421.0	-390.0	15.5	202.8	-202.8	-3770.2	3770.2
		C	-127.4	-122.9	2.3	62.6	-62.6	-1263.2	1263.2
5F	6F	A	539.6	504.0	-17.8	-260.9	260.9	-3341.7	3341.7
		B	-426.3	-392.6	16.8	204.7	-204.7	-4384.7	4384.7
		C	-109.7	-109.5	0.1	54.8	-54.8	-1468.0	1468.0
4F	5F	A	523.8	477.0	-23.4	-250.2	250.2	-3810.6	3810.6
		B	-417.3	-376.4	20.5	198.4	-198.4	-5009.1	5009.1
		C	-100.3	-97.5	1.4	49.5	-49.5	-1665.5	1665.5
3F	4F	A	540.6	499.1	-20.7	-259.9	259.9	-4281.9	4281.9
		B	-438.0	-401.4	18.3	209.9	-209.9	-5645.4	5645.4
		C	-94.8	-91.8	1.5	46.7	-46.7	-1858.1	1858.1
2F	3F	A	502.7	452.9	-24.9	-238.9	238.9	-4753.3	4753.3
		B	-411.7	-359.2	26.2	192.7	-192.7	-6291.8	6291.8
		C	-84.4	-84.2	0.1	42.2	-42.2	-2045.6	2045.6
1F	2F	A	533.9	656.2	61.2	-269.0	269.0	-5223.5	5223.5
		B	-477.5	-554.1	-38.3	233.1	-233.1	-6947.2	6947.2
		C	-70.6	-62.5	4.1	30.1	-30.1	-2228.7	2228.7

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-492.0	-240.7	125.6	183.2	-183.2	60.0	-60.0
		B	-567.7	-326.8	120.5	223.6	-223.6	-35.0	35.0
		C	-99.2	-70.3	14.4	42.4	-42.4	-25.3	25.3
10F	11F	A	-624.4	-426.9	98.7	261.2	-261.2	165.1	-165.1
		B	-770.4	-570.2	100.1	333.1	-333.1	-71.9	71.9
		C	-173.8	-150.0	11.9	80.5	-80.5	-94.0	94.0
9F	10F	A	-756.2	-556.6	99.8	328.2	-328.2	308.6	-308.6
		B	-967.5	-762.7	102.4	432.6	-432.6	-111.0	111.0
		C	-224.7	-211.5	6.6	109.1	-109.1	-199.5	199.5
8F	9F	A	-864.7	-688.2	88.3	388.2	-388.2	480.9	-480.9
		B	-1115.6	-915.8	99.9	507.8	-507.8	-148.8	148.8
		C	-268.0	-260.3	3.8	132.1	-132.1	-335.0	335.0
7F	8F	A	-919.3	-812.5	53.4	430.3	-430.3	676.2	-676.2
		B	-1246.8	-1166.6	40.1	599.6	-599.6	-182.7	182.7
		C	-313.5	-349.9	-18.2	164.8	-164.8	-497.4	497.4
6F	7F	A	-942.1	-830.0	56.1	443.0	-443.0	887.7	-887.7
		B	-1405.8	-1264.4	70.7	667.5	-667.5	-151.5	151.5
		C	-503.6	-484.3	9.6	247.0	-247.0	-740.7	740.7
5F	6F	A	-1023.7	-897.1	63.3	480.2	-480.2	1111.2	-1111.2
		B	-1519.8	-1373.7	73.1	723.4	-723.4	-96.5	96.5
		C	-510.8	-519.1	-4.1	257.5	-257.5	-1019.7	1019.7
4F	5F	A	-1066.9	-991.5	37.7	514.6	-514.6	1347.7	-1347.7
		B	-1597.5	-1478.9	59.3	769.1	-769.1	-32.1	32.1
		C	-549.9	-558.9	-4.5	277.2	-277.2	-1321.3	1321.3
3F	4F	A	-1113.6	-1028.7	42.5	535.6	-535.6	1601.6	-1601.6
		B	-1698.6	-1579.8	59.4	819.6	-819.6	34.8	-34.8
		C	-583.1	-604.3	-10.6	296.9	-296.9	-1642.5	1642.5
2F	3F	A	-1097.5	-1170.9	-36.7	567.1	-567.1	1857.8	-1857.8
		B	-1666.7	-1670.5	-1.9	834.3	-834.3	113.1	-113.1

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-583.2	-637.5	-27.2	305.2	-305.2	-1977.3	1977.3
1F	2F	A	-707.6	-1741.0	-516.7	553.4	-553.4	2084.6	-2084.6
		B	-1261.4	-2369.0	-553.8	820.4	-820.4	198.1	-198.1
		C	-471.1	-910.4	-219.7	312.2	-312.2	-2289.5	2289.5

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	492.0	240.7	-125.6	-183.2	183.2	-60.0	60.0
		B	567.7	326.8	-120.5	-223.6	223.6	35.0	-35.0
		C	99.2	70.3	-14.4	-42.4	42.4	25.3	-25.3
10F	11F	A	624.4	426.9	-98.7	-261.2	261.2	-165.1	165.1
		B	770.4	570.2	-100.1	-333.1	333.1	71.9	-71.9
		C	173.8	150.0	-11.9	-80.5	80.5	94.0	-94.0
9F	10F	A	756.2	556.6	-99.8	-328.2	328.2	-308.6	308.6
		B	967.5	762.7	-102.4	-432.6	432.6	111.0	-111.0
		C	224.7	211.5	-6.6	-109.1	109.1	199.5	-199.5
8F	9F	A	864.7	688.2	-88.3	-388.2	388.2	-480.9	480.9
		B	1115.6	915.8	-99.9	-507.8	507.8	148.8	-148.8
		C	268.0	260.3	-3.8	-132.1	132.1	335.0	-335.0
7F	8F	A	919.3	812.5	-53.4	-430.3	430.3	-676.2	676.2
		B	1246.8	1166.6	-40.1	-599.6	599.6	182.7	-182.7
		C	313.5	349.9	18.2	-164.8	164.8	497.4	-497.4
6F	7F	A	942.1	830.0	-56.1	-443.0	443.0	-887.7	887.7
		B	1405.8	1264.4	-70.7	-667.5	667.5	151.5	-151.5
		C	503.6	484.3	-9.6	-247.0	247.0	740.7	-740.7
5F	6F	A	1023.7	897.1	-63.3	-480.2	480.2	-1111.2	1111.2
		B	1519.8	1373.7	-73.1	-723.4	723.4	96.5	-96.5
		C	510.8	519.1	4.1	-257.5	257.5	1019.7	-1019.7
4F	5F	A	1066.9	991.5	-37.7	-514.6	514.6	-1347.7	1347.7
		B	1597.5	1478.9	-59.3	-769.1	769.1	32.1	-32.1
		C	549.9	558.9	4.5	-277.2	277.2	1321.3	-1321.3
3F	4F	A	1113.6	1028.7	-42.5	-535.6	535.6	-1601.6	1601.6
		B	1698.6	1579.8	-59.4	-819.6	819.6	-34.8	34.8
		C	583.1	604.3	10.6	-296.9	296.9	1642.5	-1642.5
2F	3F	A	1097.5	1170.9	36.7	-567.1	567.1	-1857.8	1857.8
		B	1666.7	1670.5	1.9	-834.3	834.3	-113.1	113.1
		C	583.2	637.5	27.2	-305.2	305.2	1977.3	-1977.3
1F	2F	A	707.6	1741.0	516.7	-553.4	553.4	-2084.6	2084.6
		B	1261.4	2369.0	553.8	-820.4	820.4	-198.1	198.1
		C	471.1	910.4	219.7	-312.2	312.2	2289.5	-2289.5

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	A	B	-1079.6	1157.8	924.7	421.6	431.2	0.0	0.0
	B	C	-304.0	180.5	113.2	167.3	133.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1094.7	968.2	634.0	356.5	340.8	0.0	0.0
	B	C	-50.1	247.3	87.8	74.9	135.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1046.1	945.6	676.1	356.5	344.1	0.0	0.0
	B	C	-94.3	214.9	81.9	85.6	125.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1059.3	958.4	663.1	356.5	344.0	0.0	0.0
	B	C	-89.4	217.4	83.1	84.5	126.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1048.7	964.9	665.2	355.4	345.1	0.0	0.0
	B	C	-101.9	207.2	82.0	87.7	123.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1050.0	963.0	674.2	357.8	347.0	0.0	0.0
	B	C	-94.4	224.7	80.1	85.9	128.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1041.5	973.1	673.4	356.6	348.2	0.0	0.0
	B	C	-112.0	218.1	74.6	89.3	124.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1023.0	991.2	673.6	354.4	350.4	0.0	0.0
	B	C	-138.4	194.8	73.1	96.2	117.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1014.2	1014.3	675.2	354.5	354.6	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-158.9	176.5	72.0	101.6	112.5	0.0	0.0
3F	A	B	-999.8	1033.7	672.6	352.5	356.6	0.0	0.0
	B	C	-181.4	158.4	69.7	107.2	106.9	0.0	0.0
2F	A	B	-987.1	1068.1	661.8	349.6	359.6	0.0	0.0
	B	C	-197.9	137.1	72.2	112.5	101.7	0.0	0.0
1F	A	B	-656.0	1732.2	1390.0	504.1	637.0	0.0	0.0
	B	C	-1170.2	57.6	-195.8	354.8	45.8	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	490.0	479.5	5.3	-59.8	59.8	0.0	0.0
	B	C	95.5	106.3	-5.4	-28.0	28.0	0.0	0.0
11F	A	B	863.9	844.1	9.9	-105.4	105.4	0.0	0.0
	B	C	250.6	243.3	3.7	-68.6	68.6	0.0	0.0
10F	A	B	1181.3	1151.6	14.8	-144.0	144.0	0.0	0.0
	B	C	372.9	364.2	4.3	-102.4	102.4	0.0	0.0
9F	A	B	1418.7	1380.4	19.2	-172.8	172.8	0.0	0.0
	B	C	476.5	462.2	7.1	-130.4	130.4	0.0	0.0
8F	A	B	1604.4	1566.3	19.0	-195.7	195.7	0.0	0.0
	B	C	568.1	551.2	8.5	-155.5	155.5	0.0	0.0
7F	A	B	1750.8	1673.7	38.6	-211.4	211.4	0.0	0.0
	B	C	867.1	829.0	19.0	-235.6	235.6	0.0	0.0
6F	A	B	1850.0	1770.8	39.6	-223.5	223.5	0.0	0.0
	B	C	975.4	962.5	6.4	-269.1	269.1	0.0	0.0
5F	A	B	1960.3	1870.9	44.7	-236.5	236.5	0.0	0.0
	B	C	1055.5	1030.6	12.5	-289.7	289.7	0.0	0.0
4F	A	B	2101.3	2009.7	45.8	-253.8	253.8	0.0	0.0
	B	C	1116.4	1096.9	9.8	-307.4	307.4	0.0	0.0
3F	A	B	2122.8	2026.2	48.3	-256.1	256.1	0.0	0.0
	B	C	1162.3	1136.0	13.2	-319.2	319.2	0.0	0.0
2F	A	B	1875.8	1797.9	39.0	-226.8	226.8	0.0	0.0
	B	C	1081.0	1061.1	9.9	-297.5	297.5	0.0	0.0
1F	A	B	1735.6	1249.2	243.2	-184.2	184.2	0.0	0.0
	B	C	1100.2	895.2	102.5	-277.1	277.1	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-490.0	-479.5	-5.3	59.8	-59.8	0.0	0.0
	B	C	-95.5	-106.3	5.4	28.0	-28.0	0.0	0.0
11F	A	B	-863.9	-844.1	-9.9	105.4	-105.4	0.0	0.0
	B	C	-250.6	-243.3	-3.7	68.6	-68.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1181.3	-1151.6	-14.8	144.0	-144.0	0.0	0.0
	B	C	-372.9	-364.2	-4.3	102.4	-102.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1418.7	-1380.4	-19.2	172.8	-172.8	0.0	0.0
	B	C	-476.5	-462.2	-7.1	130.4	-130.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1604.4	-1566.3	-19.0	195.7	-195.7	0.0	0.0
	B	C	-568.1	-551.2	-8.5	155.5	-155.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1750.8	-1673.7	-38.6	211.4	-211.4	0.0	0.0
	B	C	-867.1	-829.0	-19.0	235.6	-235.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1850.0	-1770.8	-39.6	223.5	-223.5	0.0	0.0
	B	C	-975.4	-962.5	-6.4	269.1	-269.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1960.3	-1870.9	-44.7	236.5	-236.5	0.0	0.0
	B	C	-1055.5	-1030.6	-12.5	289.7	-289.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2101.3	-2009.7	-45.8	253.8	-253.8	0.0	0.0
	B	C	-1116.4	-1096.9	-9.8	307.4	-307.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2122.8	-2026.2	-48.3	256.1	-256.1	0.0	0.0
	B	C	-1162.3	-1136.0	-13.2	319.2	-319.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1875.8	-1797.9	-39.0	226.8	-226.8	0.0	0.0
	B	C	-1081.0	-1061.1	-9.9	297.5	-297.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1735.6	-1249.2	-243.2	184.2	-184.2	0.0	0.0
	B	C	-1100.2	-895.2	-102.5	277.1	-277.1	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	1079. 6	658. 8	-210. 4	-434. 6	434. 6	-504. 3	504. 3
		B	-853. 8	-565. 4	144. 2	354. 8	-354. 8	-735. 5	735. 5
		C	-180. 5	-151. 2	14. 6	82. 9	-82. 9	-227. 9	227. 9
10F	11F	A	436. 0	449. 0	6. 5	-219. 9	219. 9	-937. 1	937. 1
		B	-352. 6	-362. 7	-5. 1	177. 7	-177. 7	-1257. 9	1257. 9
		C	-96. 1	-104. 4	-4. 1	49. 8	-49. 8	-396. 1	396. 1
9F	10F	A	597. 1	516. 7	-40. 2	-278. 5	278. 5	-1377. 0	1377. 0
		B	-488. 6	-424. 2	32. 2	228. 2	-228. 2	-1805. 2	1805. 2
		C	-110. 5	-114. 1	-1. 8	56. 2	-56. 2	-556. 7	556. 7
8F	9F	A	542. 6	495. 3	-23. 6	-259. 5	259. 5	-1819. 7	1819. 7
		B	-444. 8	-404. 8	20. 0	212. 4	-212. 4	-2354. 7	2354. 7
		C	-103. 3	-108. 1	-2. 4	52. 8	-52. 8	-718. 9	718. 9
7F	8F	A	553. 4	503. 9	-24. 7	-262. 7	262. 7	-2263. 0	2263. 0
		B	-458. 2	-423. 8	17. 2	219. 1	-219. 1	-2910. 7	2910. 7
		C	-99. 1	-104. 1	-2. 5	50. 5	-50. 5	-878. 6	878. 6
6F	7F	A	546. 1	505. 1	-20. 5	-262. 8	262. 8	-2692. 9	2692. 9
		B	-444. 9	-411. 8	16. 6	214. 2	-214. 2	-3443. 2	3443. 2
		C	-120. 6	-115. 7	2. 5	59. 1	-59. 1	-1043. 8	1043. 8
5F	6F	A	536. 4	501. 5	-17. 5	-259. 5	259. 5	-3125. 9	3125. 9
		B	-449. 3	-413. 6	17. 9	215. 7	-215. 7	-3985. 4	3985. 4
		C	-102. 4	-101. 9	0. 2	51. 1	-51. 1	-1206. 5	1206. 5
4F	5F	A	521. 5	475. 4	-23. 1	-249. 2	249. 2	-3564. 9	3564. 9
		B	-439. 2	-395. 9	21. 7	208. 8	-208. 8	-4547. 7	4547. 7
		C	-92. 9	-89. 8	1. 5	45. 7	-45. 7	-1362. 9	1362. 9
3F	4F	A	538. 8	497. 9	-20. 4	-259. 2	259. 2	-4014. 0	4014. 0
		B	-459. 6	-420. 1	19. 7	219. 9	-219. 9	-5131. 7	5131. 7
		C	-86. 7	-83. 4	1. 7	42. 5	-42. 5	-1515. 3	1515. 3
2F	3F	A	501. 9	453. 2	-24. 4	-238. 8	238. 8	-4471. 4	4471. 4
		B	-432. 2	-378. 8	26. 7	202. 7	-202. 7	-5736. 2	5736. 2
		C	-75. 1	-73. 4	0. 8	37. 1	-37. 1	-1663. 6	1663. 6
1F	2F	A	533. 9	656. 0	61. 1	-268. 9	268. 9	-4936. 1	4936. 1
		B	-491. 4	-562. 0	-35. 3	238. 1	-238. 1	-6360. 9	6360. 9
		C	-63. 6	-57. 6	3. 0	27. 4	-27. 4	-1808. 0	1808. 0

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-490. 0	-240. 2	124. 9	182. 5	-182. 5	57. 2	-57. 2
		B	-574. 9	-329. 4	122. 8	226. 1	-226. 1	-31. 6	31. 6
		C	-106. 3	-73. 1	16. 6	44. 9	-44. 9	-26. 0	26. 0
10F	11F	A	-623. 8	-426. 7	98. 5	261. 0	-261. 0	159. 2	-159. 2
		B	-765. 3	-565. 7	99. 8	330. 7	-330. 7	-68. 2	68. 2
		C	-170. 2	-145. 8	12. 2	78. 5	-78. 5	-92. 1	92. 1
9F	10F	A	-754. 6	-555. 8	99. 4	327. 6	-327. 6	300. 2	-300. 2
		B	-958. 8	-754. 4	102. 2	428. 3	-428. 3	-109. 3	109. 3
		C	-218. 4	-204. 1	7. 2	105. 6	-105. 6	-191. 0	191. 0
8F	9F	A	-862. 9	-687. 1	87. 9	387. 5	-387. 5	470. 0	-470. 0
		B	-1102. 5	-903. 6	99. 5	501. 5	-501. 5	-151. 3	151. 3
		C	-258. 2	-248. 8	4. 7	126. 7	-126. 7	-317. 6	317. 6
7F	8F	A	-917. 2	-810. 8	53. 2	429. 3	-429. 3	662. 6	-662. 6
		B	-1230. 8	-1152. 2	39. 3	592. 0	-592. 0	-191. 6	191. 6
		C	-302. 4	-339. 2	-18. 4	159. 4	-159. 4	-468. 9	468. 9
6F	7F	A	-940. 0	-828. 3	55. 8	442. 1	-442. 1	867. 0	-867. 0
		B	-1388. 6	-1247. 6	70. 5	659. 0	-659. 0	-168. 9	168. 9
		C	-489. 8	-469. 0	10. 4	239. 7	-239. 7	-699. 9	699. 9
5F	6F	A	-1021. 6	-895. 5	63. 1	479. 3	-479. 3	1083. 4	-1083. 4
		B	-1498. 5	-1353. 3	72. 6	713. 0	-713. 0	-125. 3	125. 3
		C	-493. 4	-500. 6	-3. 6	248. 5	-248. 5	-964. 2	964. 2
4F	5F	A	-1064. 8	-989. 7	37. 6	513. 6	-513. 6	1313. 4	-1313. 4
		B	-1573. 1	-1456. 0	58. 6	757. 3	-757. 3	-74. 3	74. 3
		C	-530. 0	-537. 8	-3. 9	267. 0	-267. 0	-1249. 3	1249. 3
3F	4F	A	-1111. 6	-1026. 9	42. 4	534. 6	-534. 6	1561. 4	-1561. 4
		B	-1670. 1	-1552. 9	58. 6	805. 8	-805. 8	-22. 6	22. 6
		C	-559. 1	-579. 3	-10. 1	284. 6	-284. 6	-1552. 6	1552. 6
2F	3F	A	-1095. 9	-1169. 6	-36. 9	566. 4	-566. 4	1812. 5	-1812. 5
		B	-1635. 5	-1640. 3	-2. 4	819. 0	-819. 0	39. 1	-39. 1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-556.6	-608.9	-26.1	291.4	-291.4	-1868.6	1868.6
1F	2F	A	-706.3	-1735.6	-514.6	551.8	-551.8	2035.8	-2035.8
		B	-1238.6	-2349.4	-555.4	810.8	-810.8	109.4	-109.4
		C	-452.2	-895.2	-221.5	304.5	-304.5	-2164.1	2164.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	490.0	240.2	-124.9	-182.5	182.5	-57.2	57.2
		B	574.9	329.4	-122.8	-226.1	226.1	31.6	-31.6
		C	106.3	73.1	-16.6	-44.9	44.9	26.0	-26.0
10F	11F	A	623.8	426.7	-98.5	-261.0	261.0	-159.2	159.2
		B	765.3	565.7	-99.8	-330.7	330.7	68.2	-68.2
		C	170.2	145.8	-12.2	-78.5	78.5	92.1	-92.1
9F	10F	A	754.6	555.8	-99.4	-327.6	327.6	-300.2	300.2
		B	958.8	754.4	-102.2	-428.3	428.3	109.3	-109.3
		C	218.4	204.1	-7.2	-105.6	105.6	191.0	-191.0
8F	9F	A	862.9	687.1	-87.9	-387.5	387.5	-470.0	470.0
		B	1102.5	903.6	-99.5	-501.5	501.5	151.3	-151.3
		C	258.2	248.8	-4.7	-126.7	126.7	317.6	-317.6
7F	8F	A	917.2	810.8	-53.2	-429.3	429.3	-662.6	662.6
		B	1230.8	1152.2	-39.3	-592.0	592.0	191.6	-191.6
		C	302.4	339.2	18.4	-159.4	159.4	468.9	-468.9
6F	7F	A	940.0	828.3	-55.8	-442.1	442.1	-867.0	867.0
		B	1388.6	1247.6	-70.5	-659.0	659.0	168.9	-168.9
		C	489.8	469.0	-10.4	-239.7	239.7	699.9	-699.9
5F	6F	A	1021.6	895.5	-63.1	-479.3	479.3	-1083.4	1083.4
		B	1498.5	1353.3	-72.6	-713.0	713.0	125.3	-125.3
		C	493.4	500.6	3.6	-248.5	248.5	964.2	-964.2
4F	5F	A	1064.8	989.7	-37.6	-513.6	513.6	-1313.4	1313.4
		B	1573.1	1456.0	-58.6	-757.3	757.3	74.3	-74.3
		C	530.0	537.8	3.9	-267.0	267.0	1249.3	-1249.3
3F	4F	A	1111.6	1026.9	-42.4	-534.6	534.6	-1561.4	1561.4
		B	1670.1	1552.9	-58.6	-805.8	805.8	22.6	-22.6
		C	559.1	579.3	10.1	-284.6	284.6	1552.6	-1552.6
2F	3F	A	1095.9	1169.6	36.9	-566.4	566.4	-1812.5	1812.5
		B	1635.5	1640.3	2.4	-819.0	819.0	-39.1	39.1
		C	556.6	608.9	26.1	-291.4	291.4	1868.6	-1868.6
1F	2F	A	706.3	1735.6	514.6	-551.8	551.8	-2035.8	2035.8
		B	1238.6	2349.4	555.4	-810.8	810.8	-109.4	109.4
		C	452.2	895.2	221.5	-304.5	304.5	2164.1	-2164.1

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	A	B	-600.1	639.1	493.0	233.2	238.0	0.0	0.0
	B	C	-141.0	113.7	62.9	85.8	78.2	0.0	0.0
11F	A	B	-626.8	558.0	357.8	207.5	199.0	0.0	0.0
	B	C	-18.3	157.4	54.1	40.5	94.2	0.0	0.0
10F	A	B	-607.1	543.3	375.0	207.2	199.3	0.0	0.0
	B	C	-44.5	137.0	51.2	47.0	87.7	0.0	0.0
9F	A	B	-611.7	551.3	368.7	207.0	199.5	0.0	0.0
	B	C	-41.6	138.9	51.7	46.3	88.4	0.0	0.0
8F	A	B	-606.1	554.6	369.9	206.4	200.1	0.0	0.0
	B	C	-49.4	132.1	51.2	48.4	86.4	0.0	0.0
7F	A	B	-606.1	555.8	369.3	206.4	200.1	0.0	0.0
	B	C	-56.2	128.6	49.6	49.8	85.0	0.0	0.0
6F	A	B	-601.7	560.5	369.1	205.8	200.7	0.0	0.0
	B	C	-64.3	123.6	48.0	51.6	83.1	0.0	0.0
5F	A	B	-589.6	571.7	369.6	204.4	202.1	0.0	0.0
	B	C	-74.5	114.4	47.5	54.3	80.5	0.0	0.0
4F	A	B	-582.7	585.6	366.0	203.1	203.4	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-82.2	107.0	47.4	56.4	78.3	0.0	0.0
3F	A	B	-571.4	595.3	366.9	201.8	204.7	0.0	0.0
	B	C	-92.4	99.4	46.1	58.9	75.9	0.0	0.0
2F	A	B	-571.8	625.5	357.6	201.4	208.0	0.0	0.0
	B	C	-91.8	95.9	49.3	59.9	76.1	0.0	0.0
1F	A	B	-470.7	1285.9	988.5	376.9	477.5	0.0	0.0
	B	C	-863.4	48.3	-133.2	276.4	50.0	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	456.2	443.1	6.5	-55.5	55.5	0.0	0.0
	B	C	115.4	117.0	-0.8	-32.3	32.3	0.0	0.0
11F	A	B	789.6	771.9	8.9	-96.4	96.4	0.0	0.0
	B	C	260.9	251.2	4.9	-71.1	71.1	0.0	0.0
10F	A	B	1037.2	1011.1	13.0	-126.4	126.4	0.0	0.0
	B	C	379.2	364.6	7.3	-103.3	103.3	0.0	0.0
9F	A	B	1240.7	1209.2	15.7	-151.2	151.2	0.0	0.0
	B	C	479.2	460.2	9.5	-130.5	130.5	0.0	0.0
8F	A	B	1394.0	1357.5	18.2	-169.8	169.8	0.0	0.0
	B	C	553.7	529.0	12.4	-150.4	150.4	0.0	0.0
7F	A	B	1468.4	1428.7	19.9	-178.8	178.8	0.0	0.0
	B	C	608.2	594.8	6.7	-167.1	167.1	0.0	0.0
6F	A	B	1545.0	1501.7	21.6	-188.1	188.1	0.0	0.0
	B	C	662.9	657.1	2.9	-183.3	183.3	0.0	0.0
5F	A	B	1633.3	1585.3	24.0	-198.7	198.7	0.0	0.0
	B	C	714.5	705.1	4.7	-197.2	197.2	0.0	0.0
4F	A	B	1674.0	1628.0	23.0	-203.8	203.8	0.0	0.0
	B	C	754.4	743.9	5.2	-208.1	208.1	0.0	0.0
3F	A	B	1681.2	1631.3	25.0	-204.5	204.5	0.0	0.0
	B	C	771.1	758.4	6.3	-212.4	212.4	0.0	0.0
2F	A	B	1498.2	1468.3	14.9	-183.1	183.1	0.0	0.0
	B	C	725.9	720.3	2.8	-200.9	200.9	0.0	0.0
1F	A	B	1573.9	1124.3	224.8	-166.6	166.6	0.0	0.0
	B	C	1011.2	787.1	112.0	-249.8	249.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-456.2	-443.1	-6.5	55.5	-55.5	0.0	0.0
	B	C	-115.4	-117.0	0.8	32.3	-32.3	0.0	0.0
11F	A	B	-789.6	-771.9	-8.9	96.4	-96.4	0.0	0.0
	B	C	-260.9	-251.2	-4.9	71.1	-71.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1037.2	-1011.1	-13.0	126.4	-126.4	0.0	0.0
	B	C	-379.2	-364.6	-7.3	103.3	-103.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1240.7	-1209.2	-15.7	151.2	-151.2	0.0	0.0
	B	C	-479.2	-460.2	-9.5	130.5	-130.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1394.0	-1357.5	-18.2	169.8	-169.8	0.0	0.0
	B	C	-553.7	-529.0	-12.4	150.4	-150.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1468.4	-1428.7	-19.9	178.8	-178.8	0.0	0.0
	B	C	-608.2	-594.8	-6.7	167.1	-167.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1545.0	-1501.7	-21.6	188.1	-188.1	0.0	0.0
	B	C	-662.9	-657.1	-2.9	183.3	-183.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1633.3	-1585.3	-24.0	198.7	-198.7	0.0	0.0
	B	C	-714.5	-705.1	-4.7	197.2	-197.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1674.0	-1628.0	-23.0	203.8	-203.8	0.0	0.0
	B	C	-754.4	-743.9	-5.2	208.1	-208.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1681.2	-1631.3	-25.0	204.5	-204.5	0.0	0.0
	B	C	-771.1	-758.4	-6.3	212.4	-212.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1498.2	-1468.3	-14.9	183.1	-183.1	0.0	0.0
	B	C	-725.9	-720.3	-2.8	200.9	-200.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1573.9	-1124.3	-224.8	166.6	-166.6	0.0	0.0
	B	C	-1011.2	-787.1	-112.0	249.8	-249.8	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	600.1	364.8	-117.6	-241.2	241.2	-322.1	322.1
		B	-498.1	-337.2	80.5	208.8	-208.8	-453.5	453.5
		C	-113.7	-97.1	8.3	52.7	-52.7	-130.2	130.2
10F	11F	A	262.0	264.2	1.1	-130.7	130.7	-637.2	637.2
		B	-202.5	-210.8	-4.1	102.7	-102.7	-838.1	838.1
		C	-60.3	-66.2	-2.9	31.4	-31.4	-259.5	259.5
9F	10F	A	343.0	297.6	-22.7	-160.1	160.1	-949.3	949.3
		B	-287.9	-249.2	19.4	134.3	-134.3	-1224.7	1224.7
		C	-70.8	-72.9	-1.0	35.9	-35.9	-384.7	384.7
8F	9F	A	314.1	286.9	-13.6	-150.2	150.2	-1260.9	1260.9
		B	-260.6	-237.5	11.5	124.5	-124.5	-1609.8	1609.8
		C	-66.1	-69.5	-1.7	33.9	-33.9	-511.4	511.4
7F	8F	A	319.2	289.2	-15.0	-151.2	151.2	-1570.2	1570.2
		B	-267.7	-246.6	10.5	127.8	-127.8	-1995.0	1995.0
		C	-62.5	-64.4	-0.9	31.5	-31.5	-635.1	635.1
6F	7F	A	316.9	293.1	-11.9	-152.5	152.5	-1901.7	1901.7
		B	-252.9	-234.7	9.1	121.9	-121.9	-2410.4	2410.4
		C	-64.2	-65.8	-0.8	32.5	-32.5	-757.2	757.2
5F	6F	A	308.6	290.6	-9.0	-149.8	149.8	-2228.6	2228.6
		B	-261.4	-239.9	10.8	125.3	-125.3	-2822.7	2822.7
		C	-57.7	-60.6	-1.4	29.6	-29.6	-877.0	877.0
4F	5F	A	299.0	272.8	-13.1	-142.9	142.9	-2545.4	2545.4
		B	-257.4	-229.9	13.7	121.8	-121.8	-3227.1	3227.1
		C	-53.9	-55.0	-0.6	27.2	-27.2	-992.6	992.6
3F	4F	A	310.0	292.2	-8.9	-150.6	150.6	-2854.9	2854.9
		B	-273.5	-252.8	10.4	131.6	-131.6	-3625.6	3625.6
		C	-52.0	-52.6	-0.3	26.1	-26.1	-1105.2	1105.2
2F	3F	A	279.2	239.6	-19.8	-129.7	129.7	-3156.6	3156.6
		B	-250.1	-201.8	24.1	113.0	-113.0	-4017.9	4017.9
		C	-46.8	-48.4	-0.8	23.8	-23.8	-1214.5	1214.5
1F	2F	A	332.2	470.7	69.2	-181.4	181.4	-3449.2	3449.2
		B	-331.9	-422.6	-45.3	170.5	-170.5	-4401.1	4401.1
		C	-47.5	-48.3	-0.4	21.6	-21.6	-1323.1	1323.1

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-456.2	-212.9	121.6	167.3	-167.3	58.5	-58.5
		B	-558.6	-311.2	123.7	217.5	-217.5	-22.8	22.8
		C	-117.0	-79.9	18.6	49.2	-49.2	-34.9	34.9
10F	11F	A	-576.7	-372.1	102.3	235.7	-235.7	159.1	-159.1
		B	-721.6	-516.2	102.7	307.5	-307.5	-47.4	47.4
		C	-171.3	-147.3	12.0	79.2	-79.2	-109.6	109.6
9F	10F	A	-665.1	-474.0	95.5	284.8	-284.8	289.9	-289.9
		B	-874.1	-673.3	100.4	386.9	-386.9	-70.1	70.1
		C	-217.3	-201.0	8.2	104.6	-104.6	-217.7	217.7
8F	9F	A	-766.7	-598.5	84.1	341.3	-341.3	445.7	-445.7
		B	-1015.0	-832.7	91.2	461.9	-461.9	-90.3	90.3
		C	-259.2	-255.6	1.8	128.7	-128.7	-353.6	353.6
7F	8F	A	-795.5	-685.2	55.1	367.9	-367.9	620.6	-620.6
		B	-1078.5	-950.9	63.8	504.2	-504.2	-109.0	109.0
		C	-273.4	-274.7	-0.6	136.2	-136.2	-509.6	509.6
6F	7F	A	-783.2	-682.1	50.6	366.3	-366.3	808.0	-808.0
		B	-1086.0	-969.8	58.1	513.9	-513.9	-118.9	118.9
		C	-320.1	-323.0	-1.5	160.8	-160.8	-682.9	682.9
5F	6F	A	-862.9	-749.2	56.9	403.0	-403.0	1004.9	-1004.9
		B	-1194.8	-1066.2	64.3	565.2	-565.2	-121.3	121.3
		C	-334.1	-351.1	-8.5	171.3	-171.3	-872.8	872.8
4F	5F	A	-884.1	-804.4	39.8	422.1	-422.1	1211.9	-1211.9
		B	-1233.6	-1124.9	54.3	589.6	-589.6	-120.6	120.6
		C	-354.0	-377.7	-11.9	182.9	-182.9	-1076.1	1076.1
3F	4F	A	-869.6	-808.2	30.7	419.5	-419.5	1423.3	-1423.3
		B	-1257.5	-1176.6	40.4	608.5	-608.5	-114.6	114.6
		C	-366.3	-403.4	-18.6	192.4	-192.4	-1289.6	1289.6
2F	3F	A	-873.0	-966.8	-46.9	460.0	-460.0	1634.5	-1634.5
		B	-1225.8	-1250.0	-12.1	618.9	-618.9	-105.6	105.6

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-355. 0	-414. 5	-29. 8	192. 4	-192. 4	-1506. 6	1506. 6
1F	2F	A	-531. 4	-1573. 9	-521. 2	475. 8	-475. 8	1822. 7	-1822. 7
		B	-944. 3	-2135. 5	-595. 6	696. 0	-696. 0	-88. 0	88. 0
		C	-305. 8	-787. 1	-240. 6	247. 0	-247. 0	-1710. 5	1710. 5

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	456. 2	212. 9	-121. 6	-167. 3	167. 3	-58. 5	58. 5
		B	558. 6	311. 2	-123. 7	-217. 5	217. 5	22. 8	-22. 8
		C	117. 0	79. 9	-18. 6	-49. 2	49. 2	34. 9	-34. 9
10F	11F	A	576. 7	372. 1	-102. 3	-235. 7	235. 7	-159. 1	159. 1
		B	721. 6	516. 2	-102. 7	-307. 5	307. 5	47. 4	-47. 4
		C	171. 3	147. 3	-12. 0	-79. 2	79. 2	109. 6	-109. 6
9F	10F	A	665. 1	474. 0	-95. 5	-284. 8	284. 8	-289. 9	289. 9
		B	874. 1	673. 3	-100. 4	-386. 9	386. 9	70. 1	-70. 1
		C	217. 3	201. 0	-8. 2	-104. 6	104. 6	217. 7	-217. 7
8F	9F	A	766. 7	598. 5	-84. 1	-341. 3	341. 3	-445. 7	445. 7
		B	1015. 0	832. 7	-91. 2	-461. 9	461. 9	90. 3	-90. 3
		C	259. 2	255. 6	-1. 8	-128. 7	128. 7	353. 6	-353. 6
7F	8F	A	795. 5	685. 2	-55. 1	-367. 9	367. 9	-620. 6	620. 6
		B	1078. 5	950. 9	-63. 8	-504. 2	504. 2	109. 0	-109. 0
		C	273. 4	274. 7	0. 6	-136. 2	136. 2	509. 6	-509. 6
6F	7F	A	783. 2	682. 1	-50. 6	-366. 3	366. 3	-808. 0	808. 0
		B	1086. 0	969. 8	-58. 1	-513. 9	513. 9	118. 9	-118. 9
		C	320. 1	323. 0	1. 5	-160. 8	160. 8	682. 9	-682. 9
5F	6F	A	862. 9	749. 2	-56. 9	-403. 0	403. 0	-1004. 9	1004. 9
		B	1194. 8	1066. 2	-64. 3	-565. 2	565. 2	121. 3	-121. 3
		C	334. 1	351. 1	8. 5	-171. 3	171. 3	872. 8	-872. 8
4F	5F	A	884. 1	804. 4	-39. 8	-422. 1	422. 1	-1211. 9	1211. 9
		B	1233. 6	1124. 9	-54. 3	-589. 6	589. 6	120. 6	-120. 6
		C	354. 0	377. 7	11. 9	-182. 9	182. 9	1076. 1	-1076. 1
3F	4F	A	869. 6	808. 2	-30. 7	-419. 5	419. 5	-1423. 3	1423. 3
		B	1257. 5	1176. 6	-40. 4	-608. 5	608. 5	114. 6	-114. 6
		C	366. 3	403. 4	18. 6	-192. 4	192. 4	1289. 6	-1289. 6
2F	3F	A	873. 0	966. 8	46. 9	-460. 0	460. 0	-1634. 5	1634. 5
		B	1225. 8	1250. 0	12. 1	-618. 9	618. 9	105. 6	-105. 6
		C	355. 0	414. 5	29. 8	-192. 4	192. 4	1506. 6	-1506. 6
1F	2F	A	531. 4	1573. 9	521. 2	-475. 8	475. 8	-1822. 7	1822. 7
		B	944. 3	2135. 5	595. 6	-696. 0	696. 0	88. 0	-88. 0
		C	305. 8	787. 1	240. 6	-247. 0	247. 0	1710. 5	-1710. 5

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)

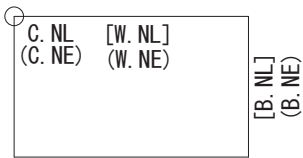


長期

C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)


重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)



(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


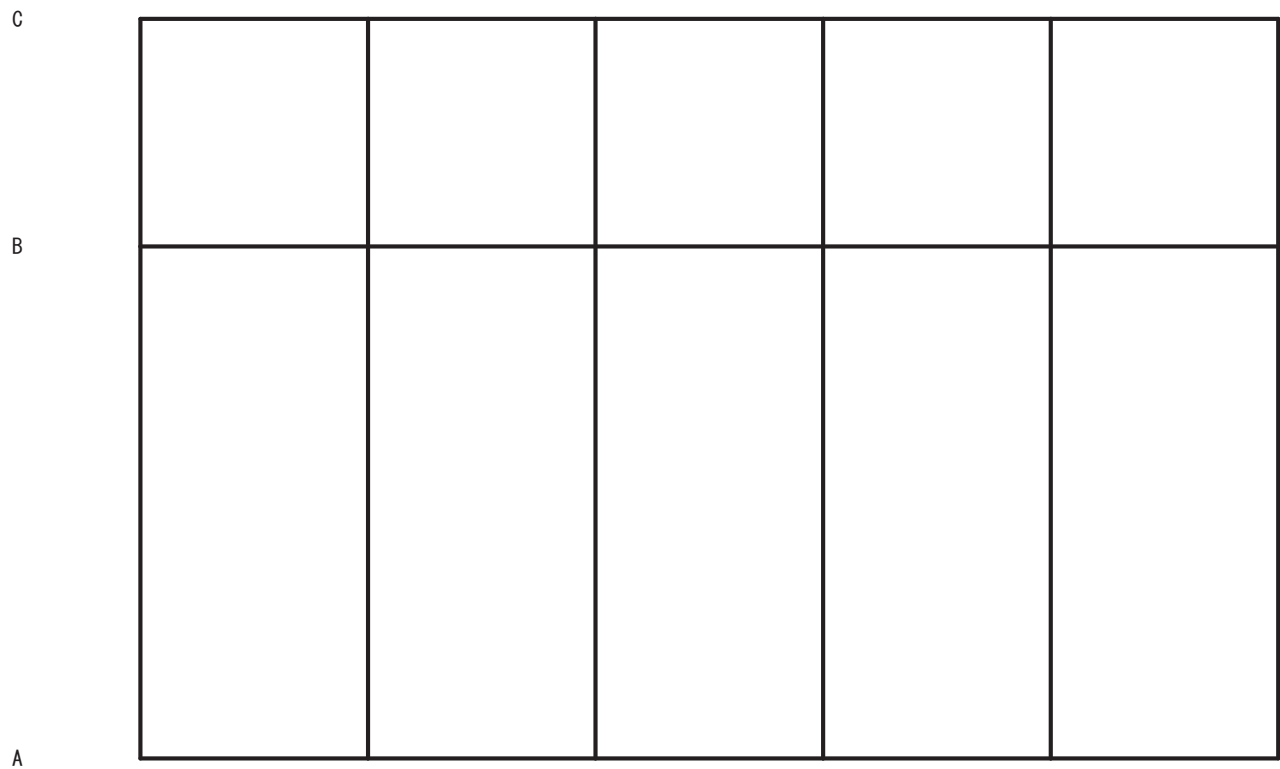




1 2 3 4 5 6



12F 階 (S=1/239)


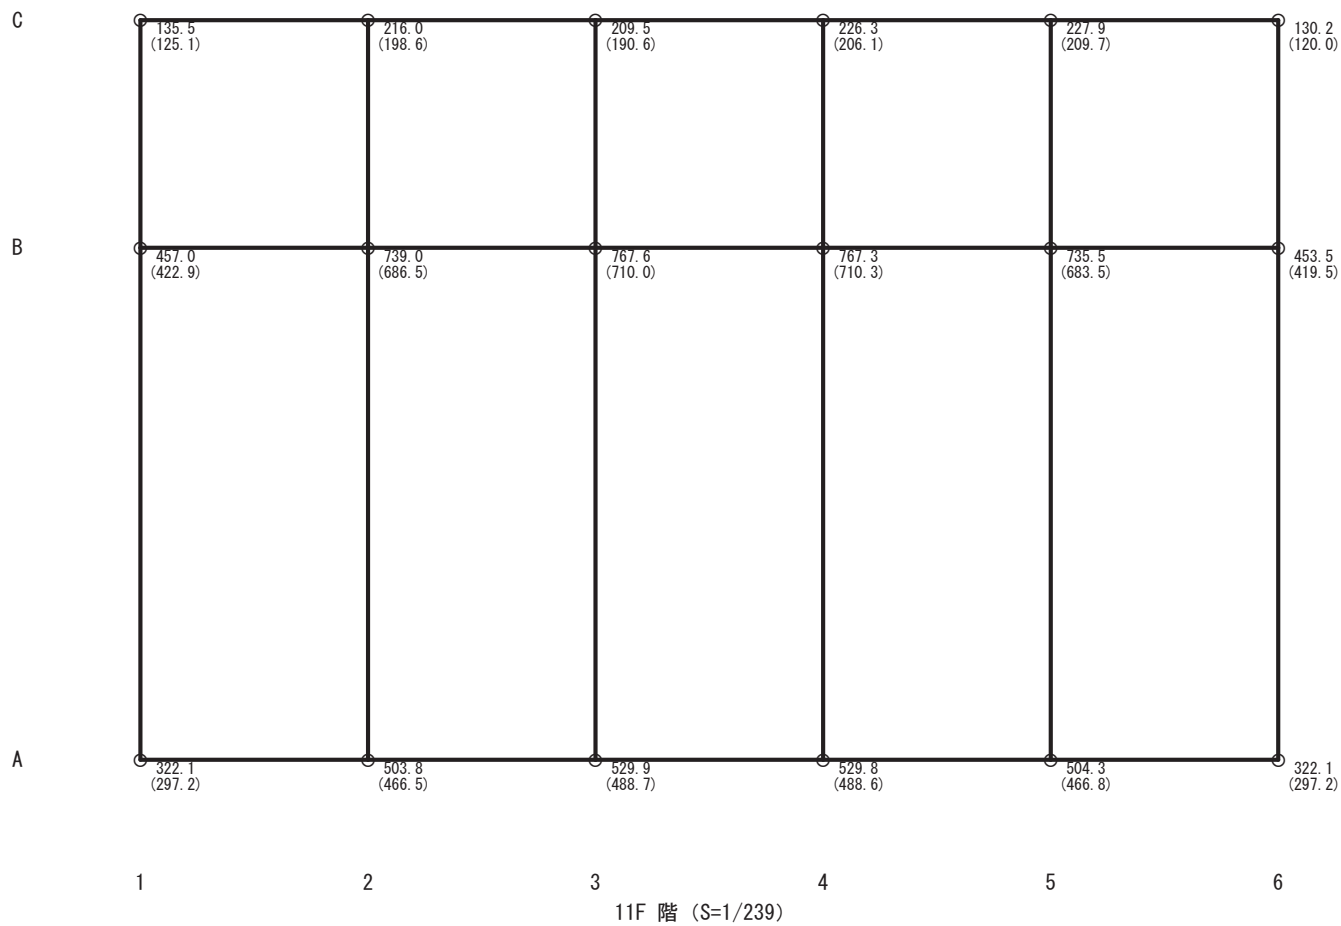


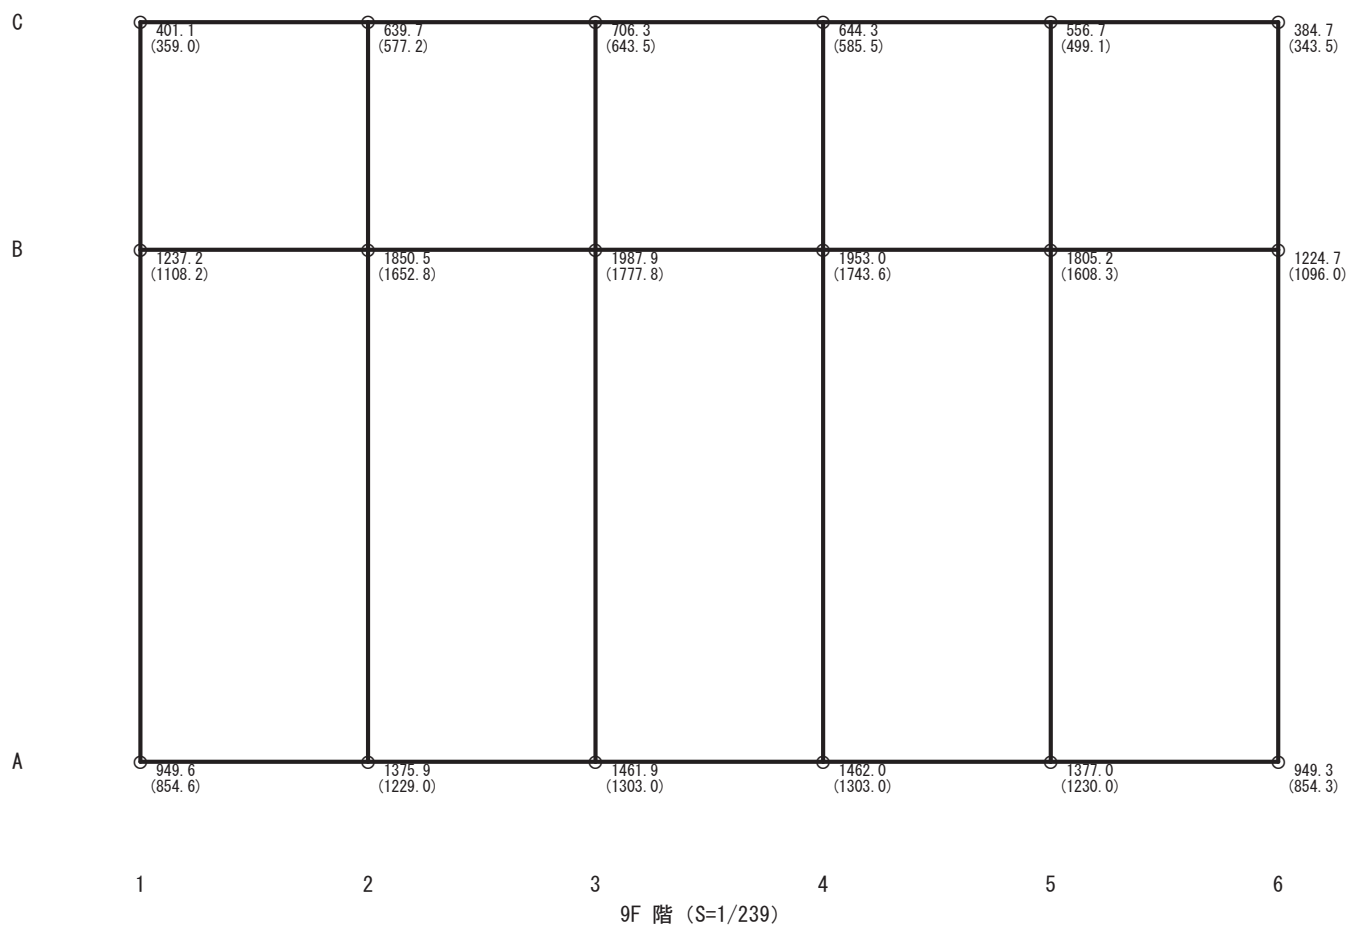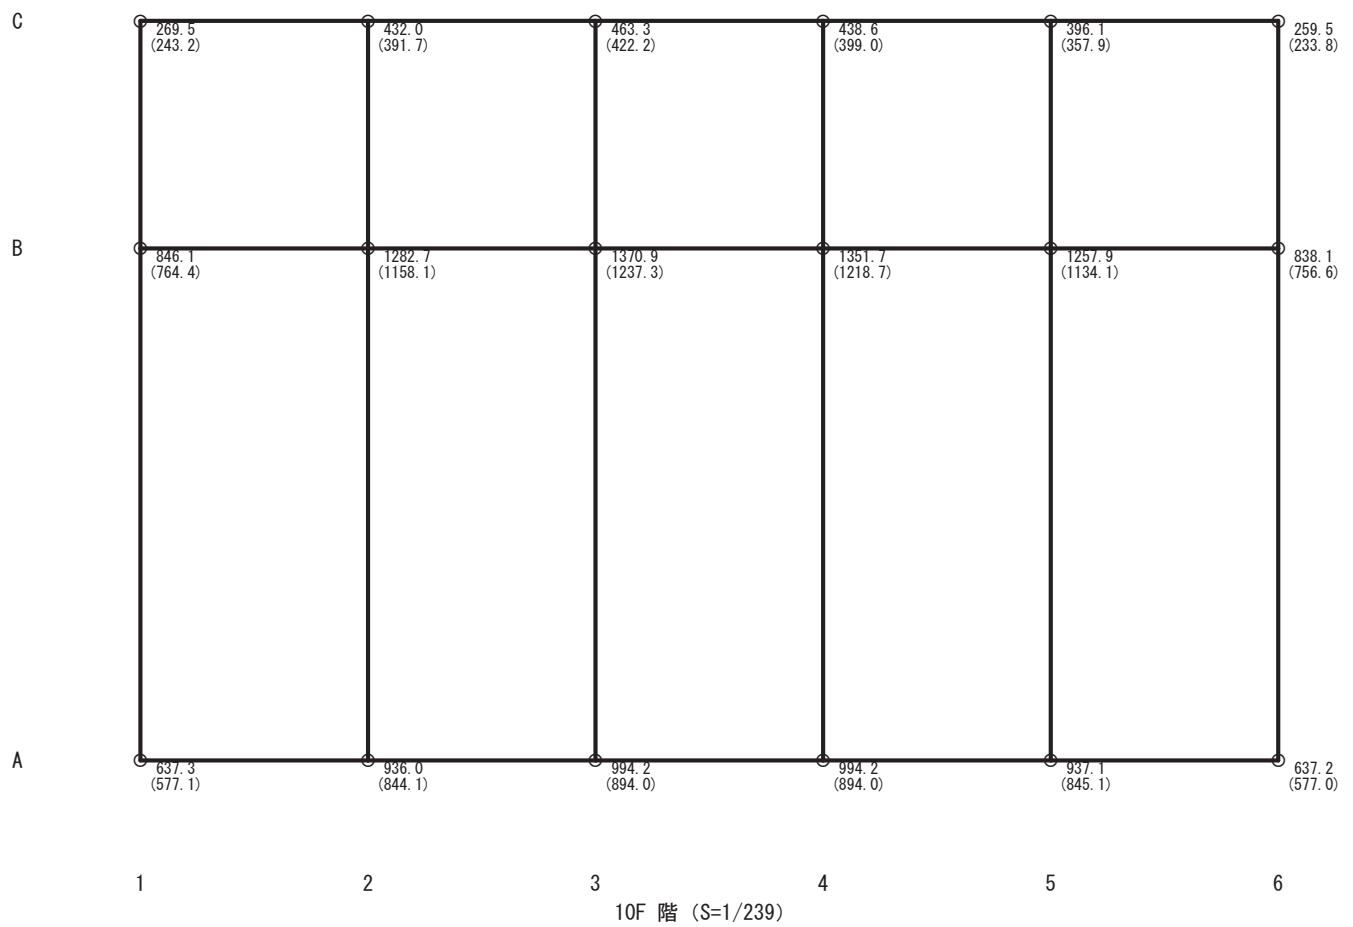


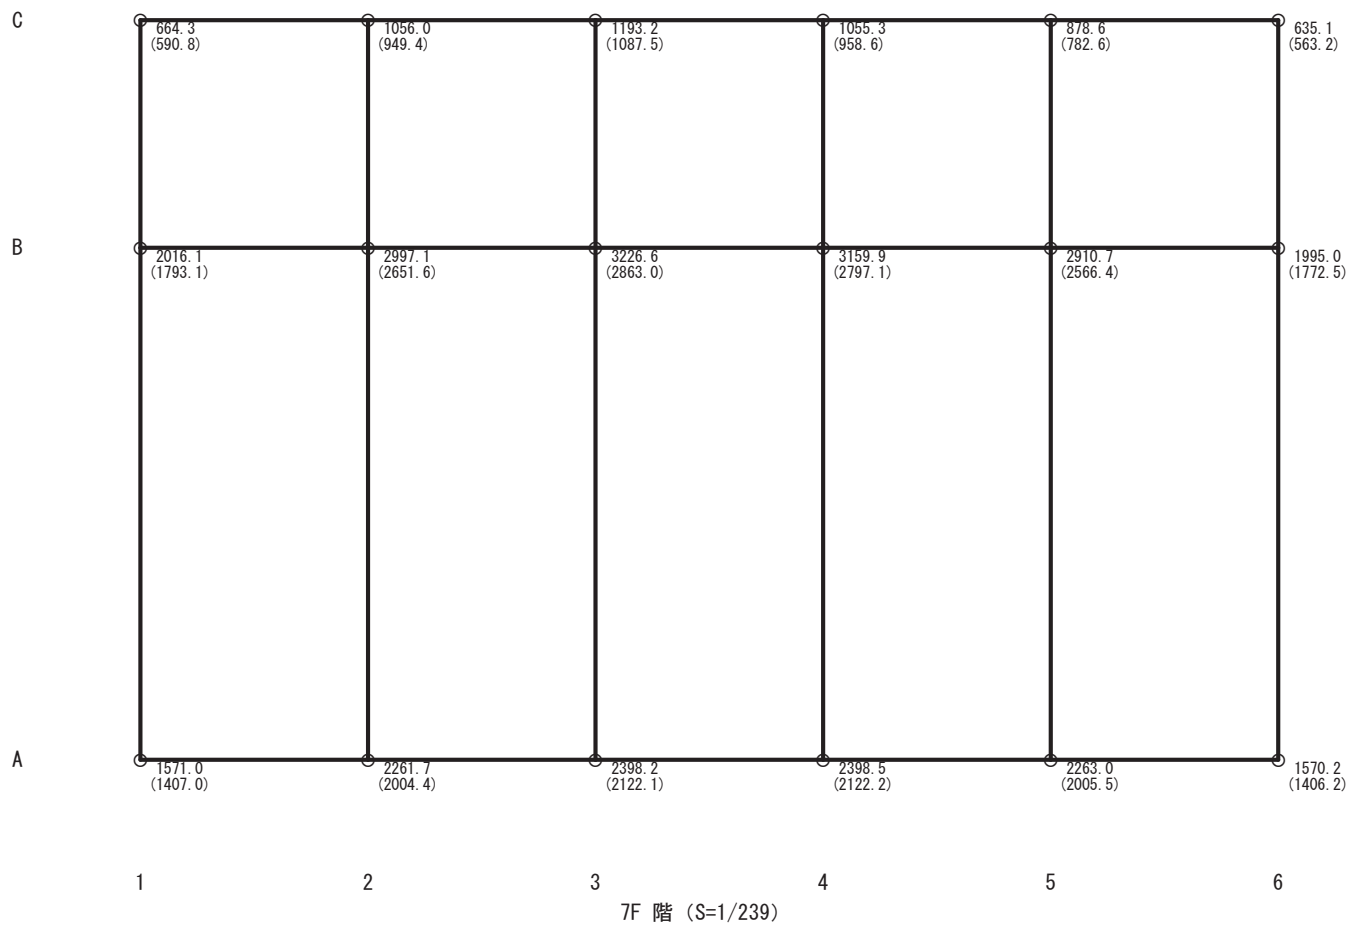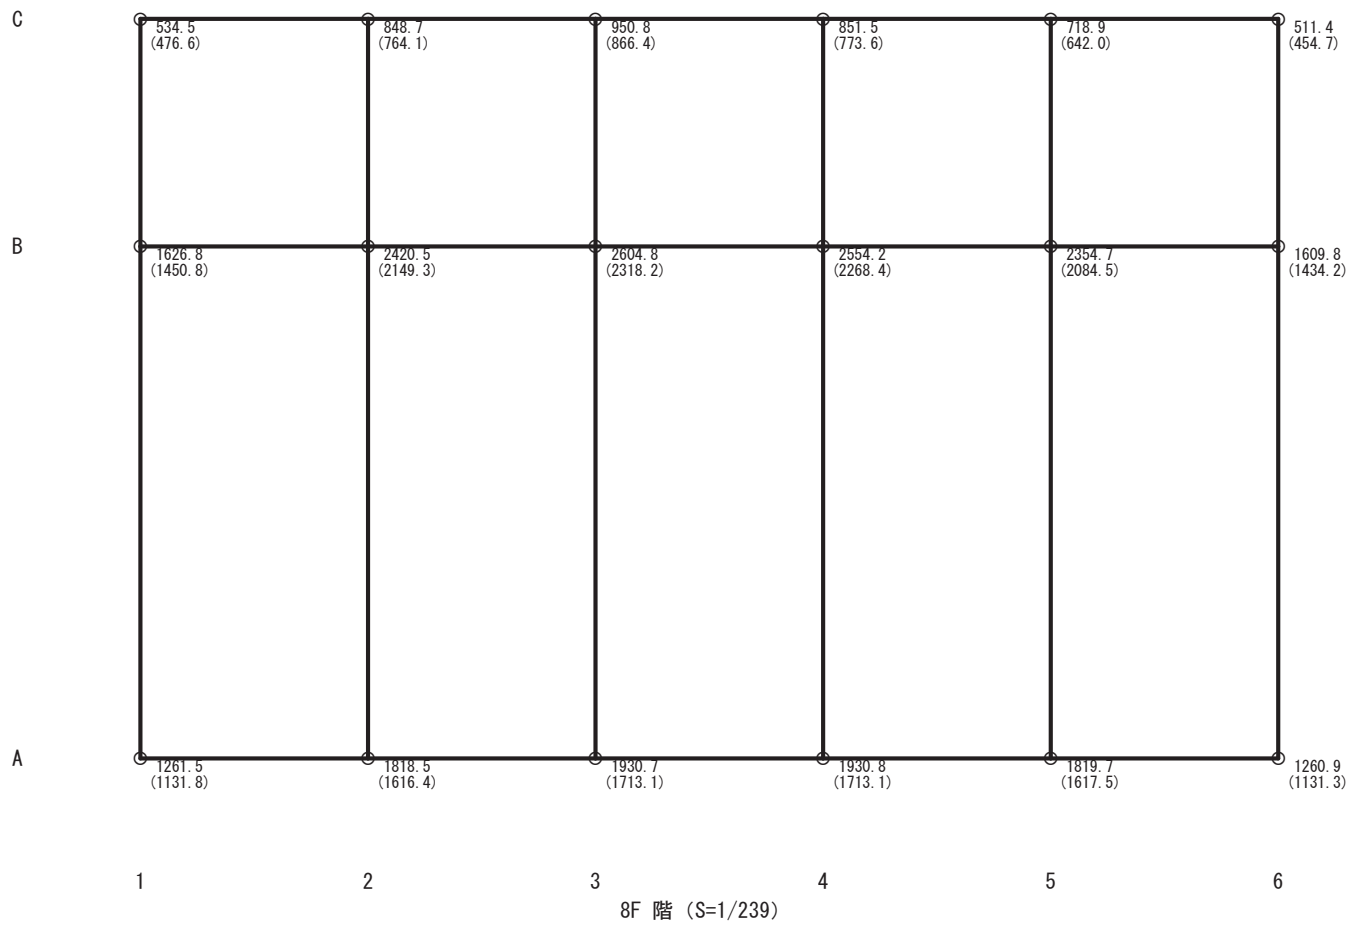

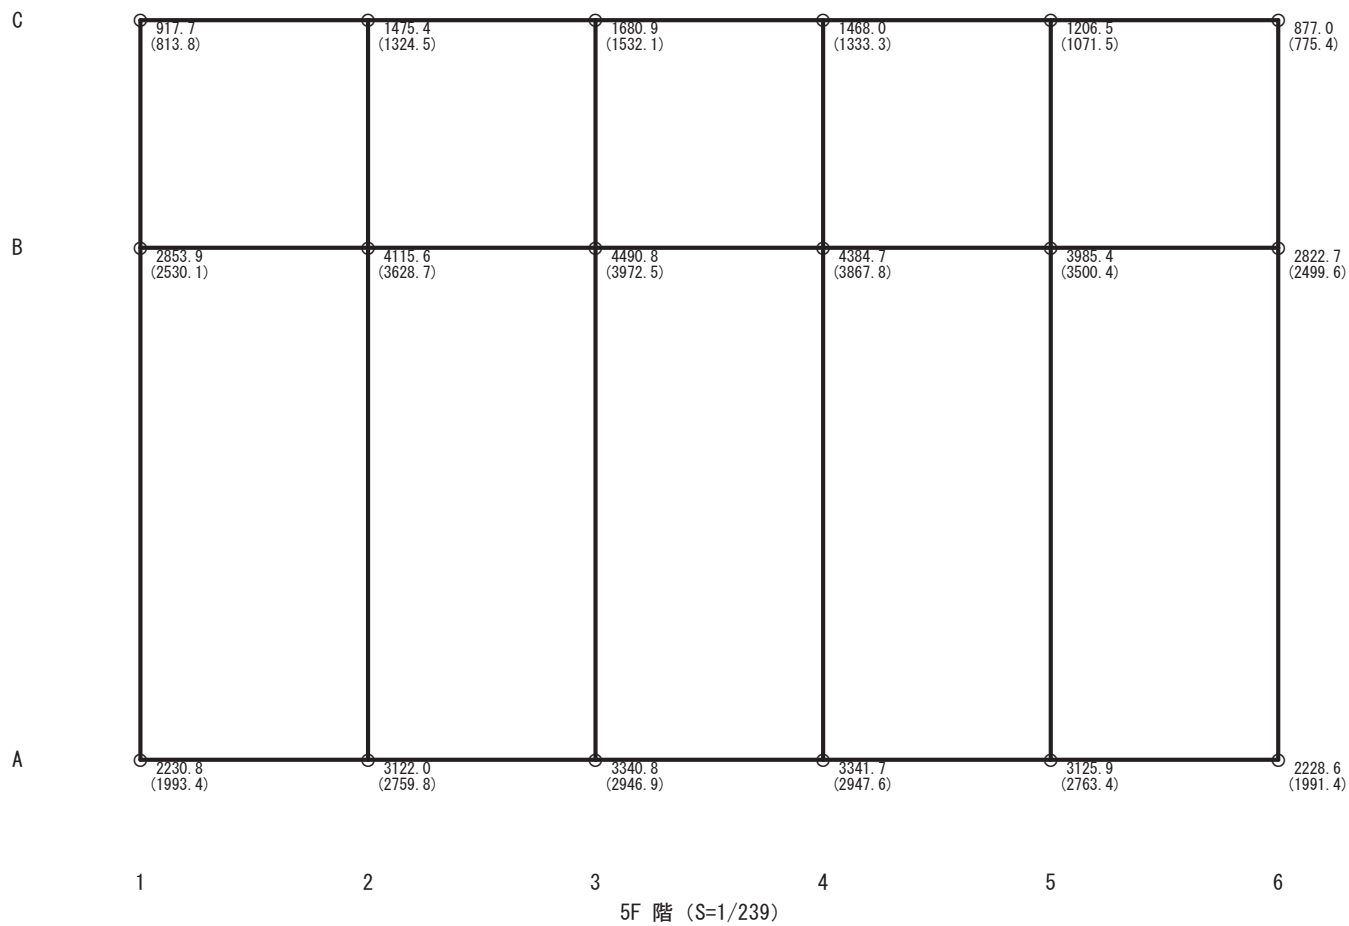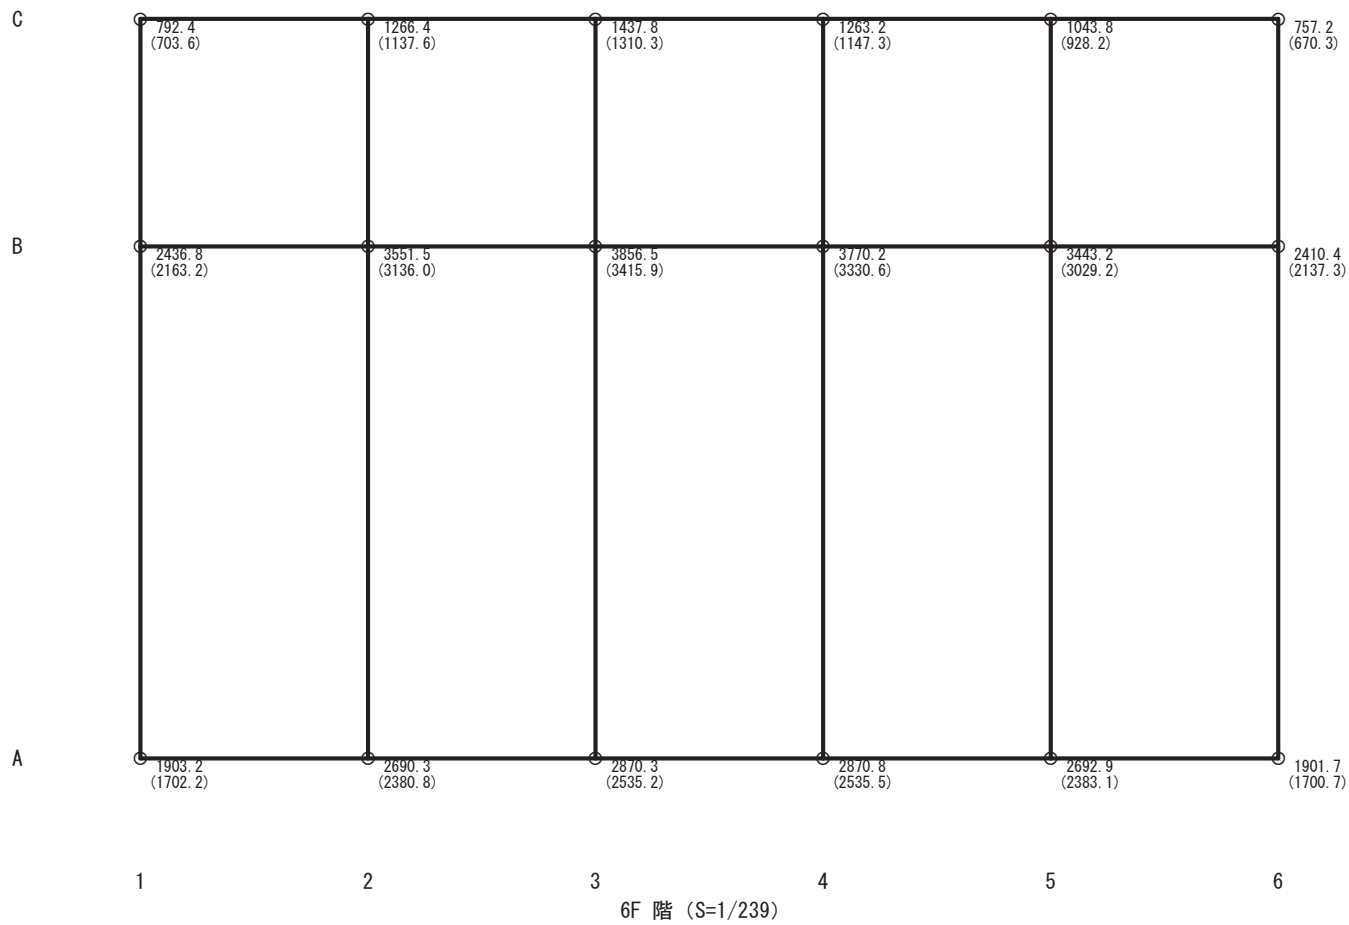

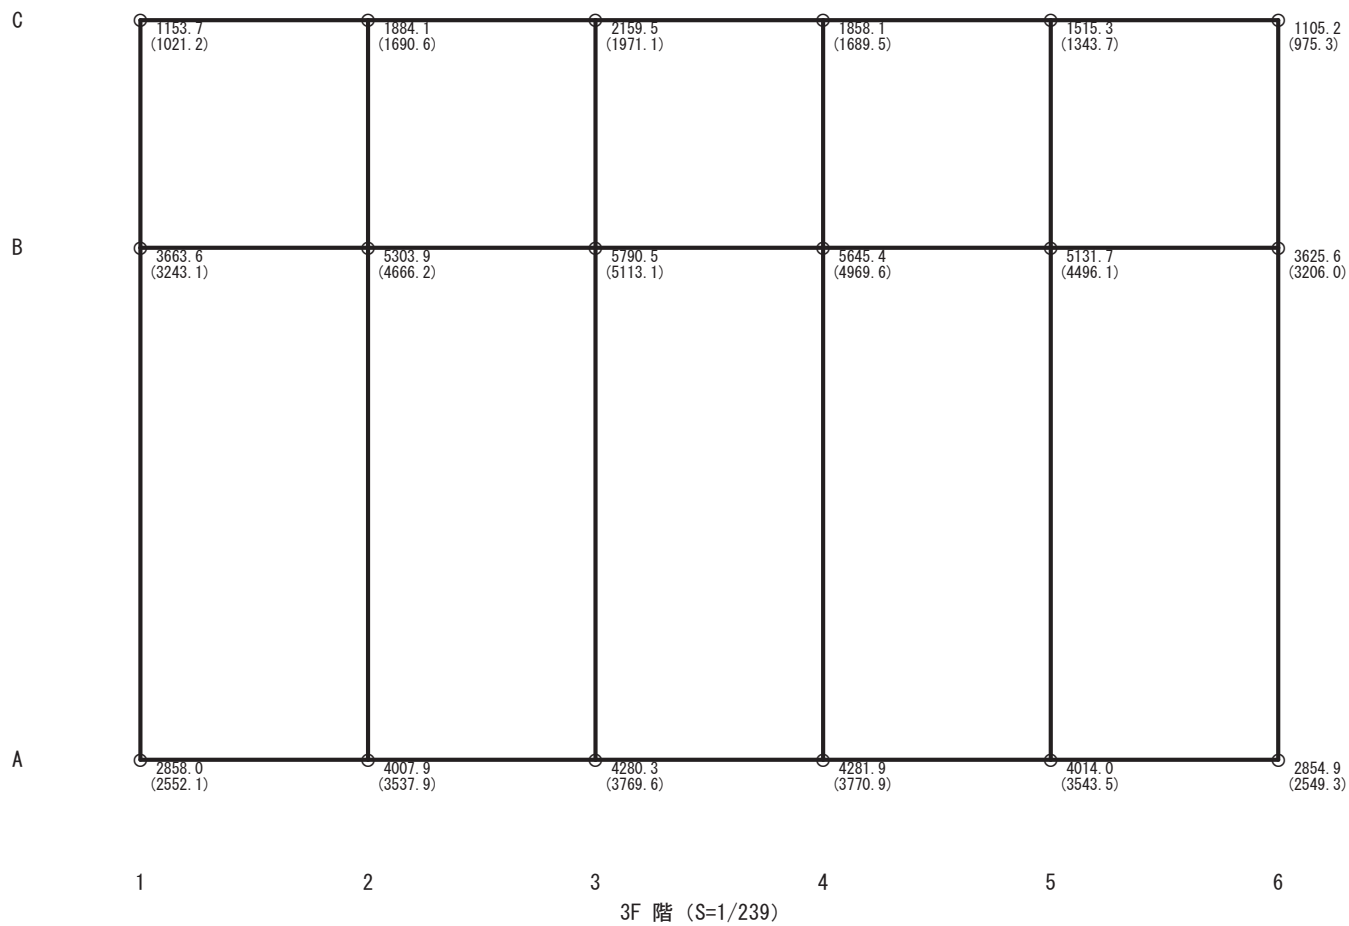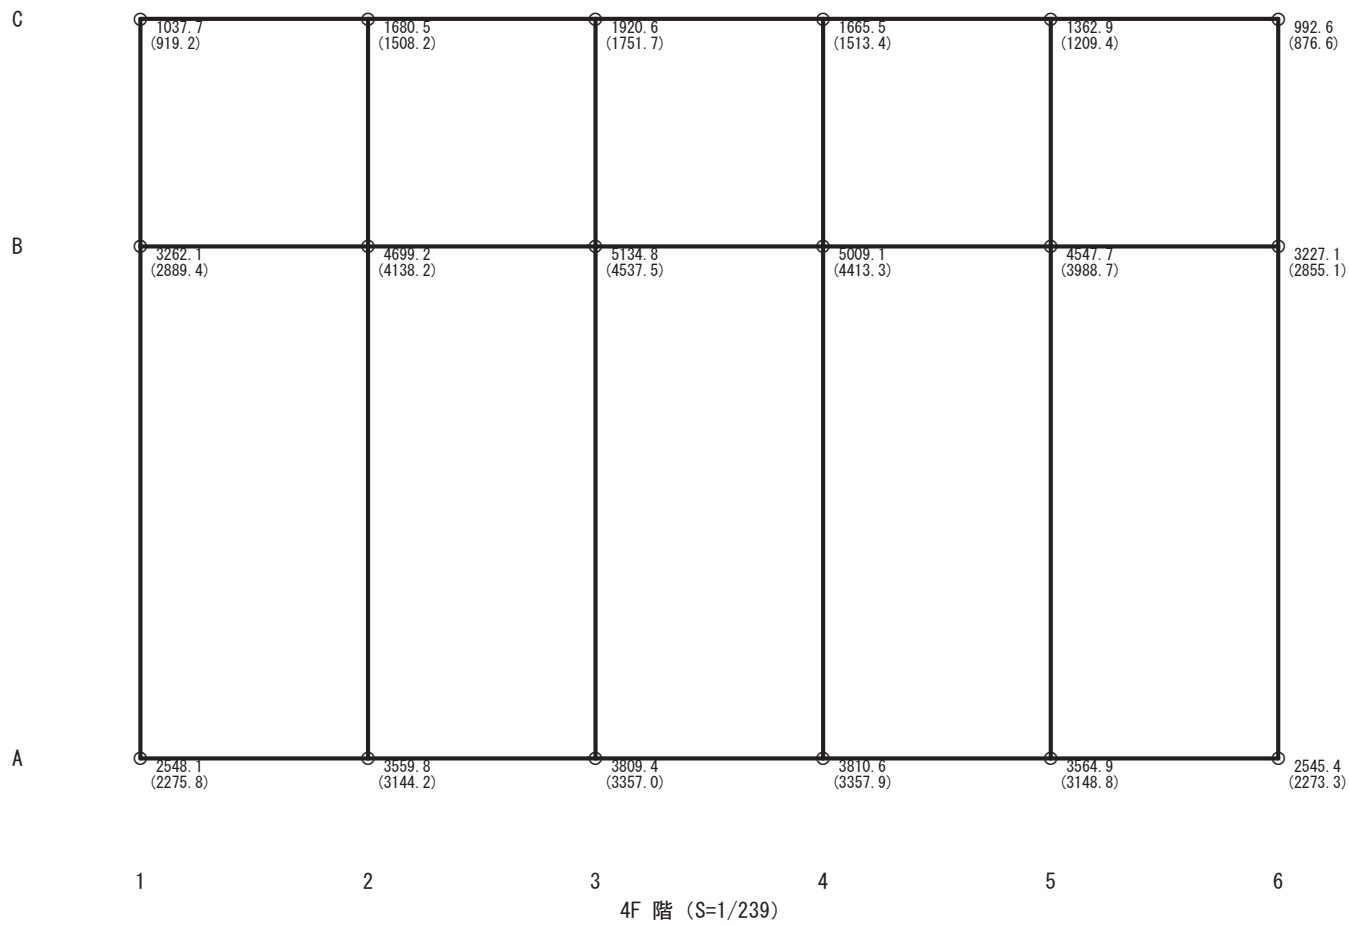

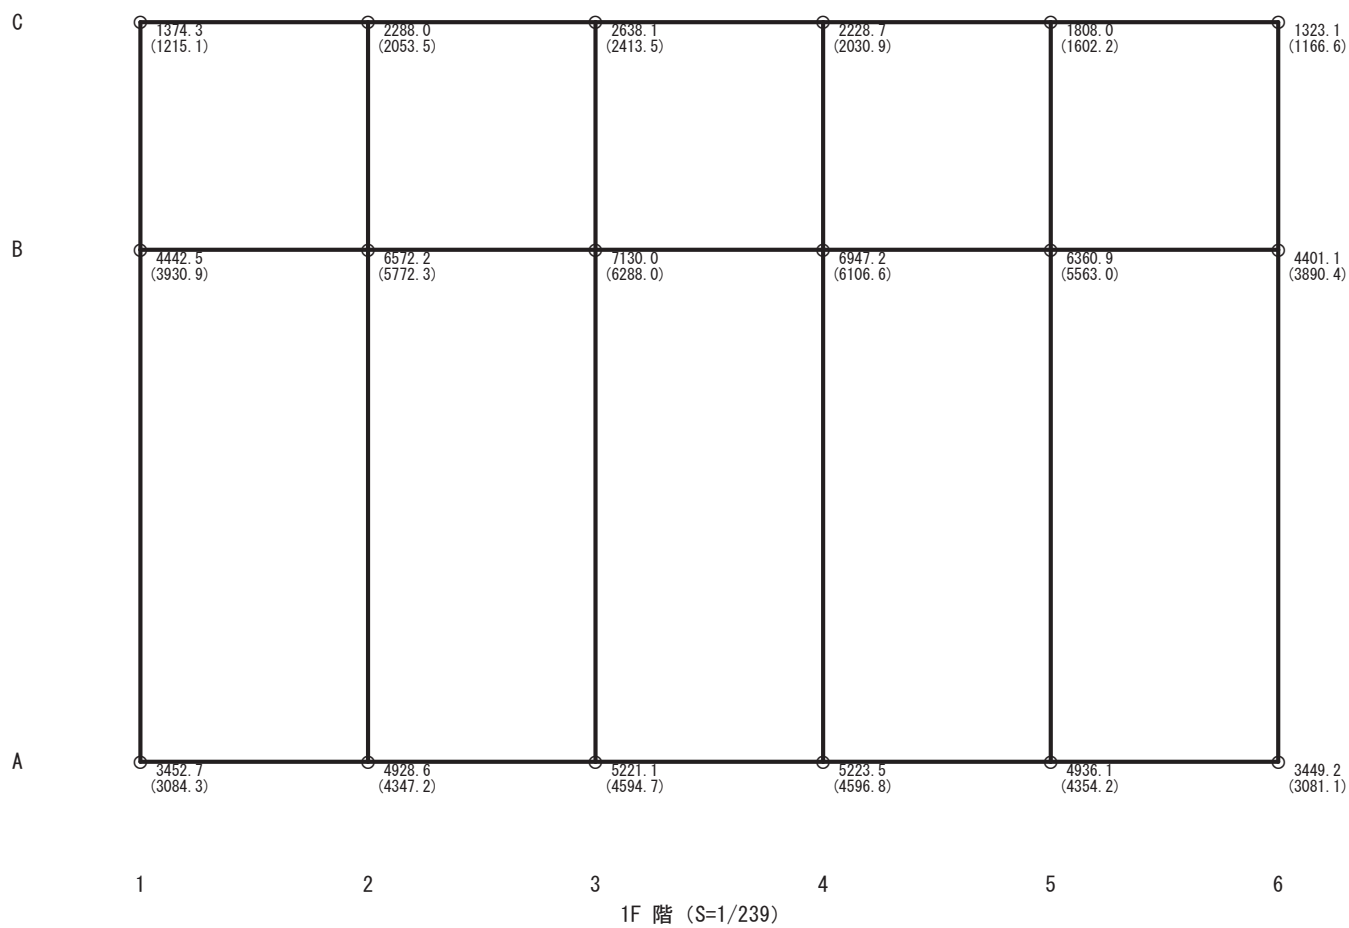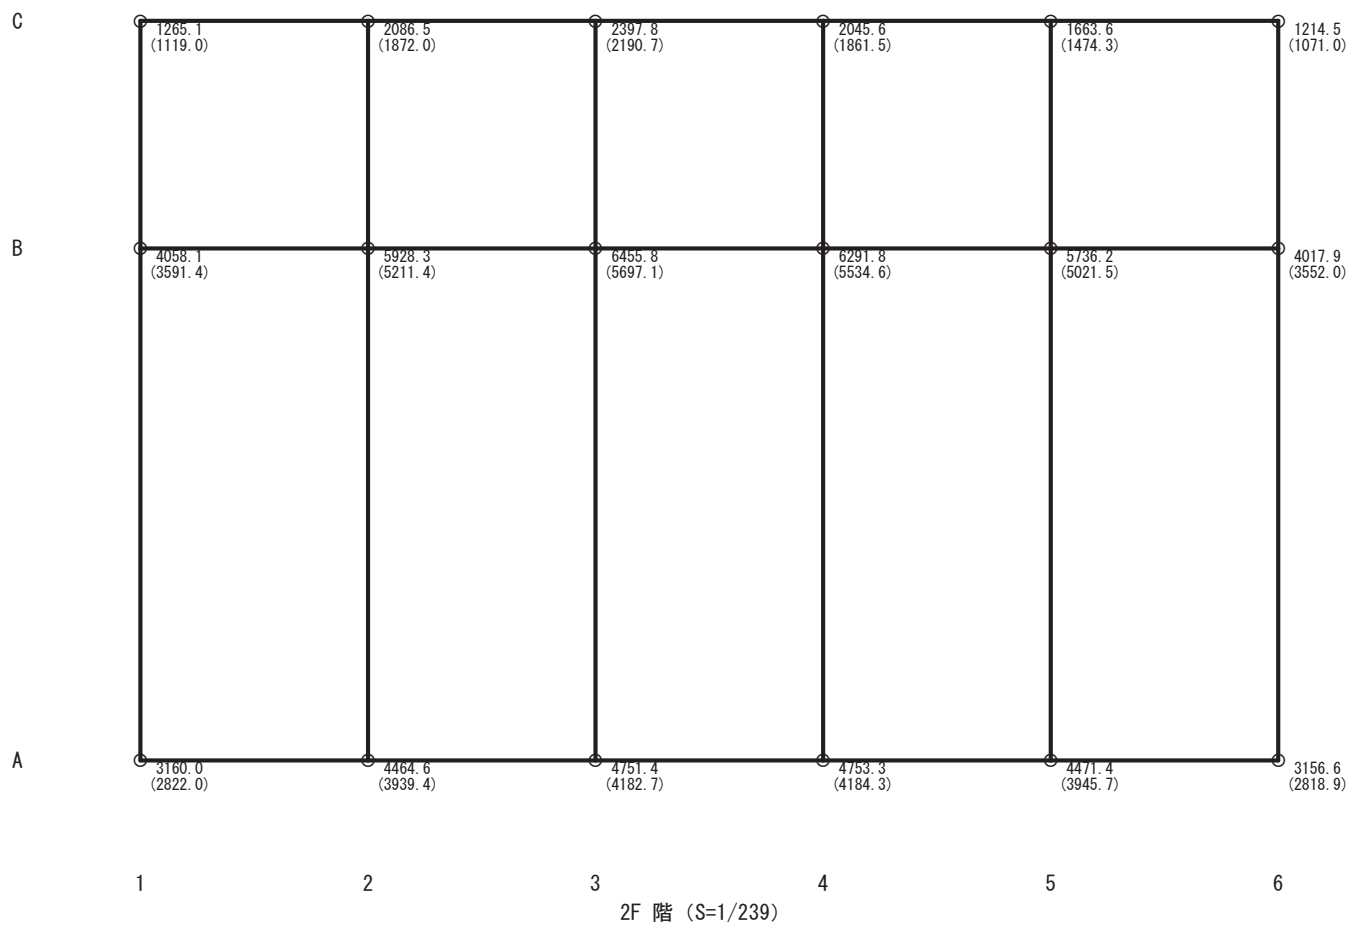

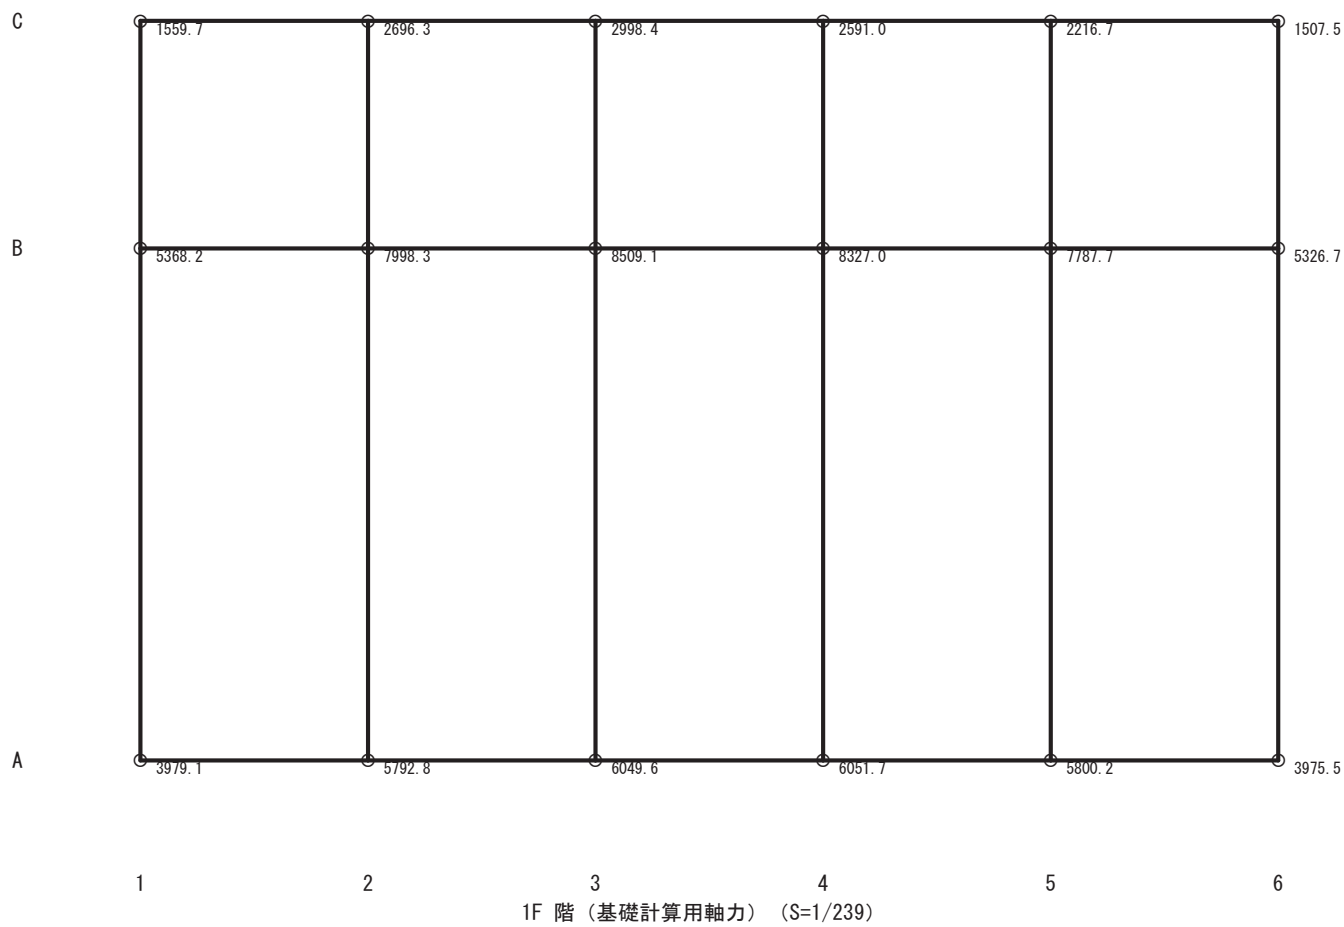

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	135.54 (125.05)	216.00 (198.59)	209.49 (190.63)	226.34 (206.14)	227.92 (209.71)	130.24 (120.05)
B	457.00 (422.87)	738.99 (686.49)	767.58 (710.02)	767.32 (710.25)	735.46 (683.55)	453.54 (419.50)
A	322.07 (297.18)	503.85 (466.46)	529.93 (488.72)	529.84 (488.58)	504.27 (466.79)	322.12 (297.23)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	269.48 (243.24)	432.05 (391.73)	463.34 (422.25)	438.64 (399.03)	396.14 (357.87)	259.52 (233.81)
B	846.10 (764.38)	1282.68 (1158.06)	1370.86 (1237.28)	1351.66 (1218.71)	1257.94 (1134.09)	838.15 (756.62)
A	637.27 (577.10)	935.99 (844.11)	994.19 (894.05)	994.20 (893.99)	937.07 (845.06)	637.16 (577.01)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	401.14 (359.04)	639.66 (577.19)	706.31 (643.51)	644.35 (585.55)	556.72 (499.12)	384.69 (343.48)
B	1237.19 (1108.20)	1850.55 (1652.77)	1987.85 (1777.80)	1952.95 (1743.58)	1805.19 (1608.33)	1224.70 (1096.02)
A	949.65 (854.62)	1375.88 (1229.00)	1461.88 (1303.02)	1461.97 (1303.02)	1377.05 (1230.02)	949.31 (854.31)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	534.54 (476.56)	848.73 (764.11)	950.84 (866.36)	851.54 (773.60)	718.91 (641.97)	511.44 (454.71)
B	1626.79 (1450.76)	2420.50 (2149.29)	2604.81 (2318.24)	2554.21 (2268.38)	2354.70 (2084.53)	1609.81 (1434.21)
A	1261.51 (1131.84)	1818.46 (1616.42)	1930.65 (1713.11)	1930.79 (1713.14)	1819.66 (1617.46)	1260.89 (1131.26)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	664.35 (590.83)	1055.99 (949.44)	1193.22 (1087.45)	1055.26 (958.65)	878.57 (782.56)	635.13 (563.19)
B	2016.13 (1793.10)	2997.12 (2651.62)	3226.58 (2862.99)	3159.88 (2797.08)	2910.69 (2566.38)	1995.00 (1772.50)
A	1571.02 (1406.98)	2261.70 (2004.41)	2398.23 (2122.14)	2398.45 (2122.24)	2263.01 (2005.54)	1570.19 (1406.21)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	792.41 (703.56)	1266.36 (1137.55)	1437.81 (1310.30)	1263.22 (1147.29)	1043.79 (928.17)	757.24 (670.30)
B	2436.84 (2163.18)	3551.52 (3136.03)	3856.51 (3415.88)	3770.17 (3330.62)	3443.21 (3029.25)	2410.36 (2137.33)
A	1903.23 (1702.20)	2690.32 (2380.78)	2870.28 (2535.18)	2870.78 (2535.54)	2692.94 (2383.14)	1901.66 (1700.74)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	917.69 (813.81)	1475.39 (1324.54)	1680.87 (1532.14)	1467.98 (1333.33)	1206.46 (1071.54)	877.03 (775.37)
B	2853.86 (2530.07)	4115.57 (3628.70)	4490.77 (3972.51)	4384.68 (3867.76)	3985.44 (3500.42)	2822.72 (2499.64)
A	2230.81 (1993.41)	3122.00 (2759.81)	3340.84 (2946.94)	3341.67 (2947.59)	3125.91 (2763.36)	2228.61 (1991.39)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1037.65 (919.25)	1680.52 (1508.19)	1920.63 (1751.65)	1665.51 (1513.37)	1362.89 (1209.38)	992.56 (876.61)
B	3262.07 (2889.36)	4699.19 (4138.15)	5134.79 (4537.49)	5009.08 (4413.30)	4547.68 (3988.70)	3227.09 (2855.15)
A	2548.15 (2275.82)	3559.83 (3144.16)	3809.39 (3356.95)	3810.58 (3357.93)	3564.90 (3148.78)	2545.45 (2273.35)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1153.66 (1021.17)	1884.14 (1690.64)	2159.54 (1971.10)	1858.07 (1689.48)	1515.31 (1343.71)	1105.20 (975.35)
B	3663.55 (3243.15)	5303.94 (4666.21)	5790.54 (5113.07)	5645.43 (4969.56)	5131.66 (4496.12)	3625.55 (3205.98)
A	2858.01 (2552.14)	4007.93 (3537.93)	4280.30 (3769.57)	4281.85 (3770.89)	4014.00 (3543.49)	2854.91 (2549.30)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1265.15 (1119.00)	2086.46 (1872.01)	2397.85 (2190.68)	2045.56 (1861.52)	1663.60 (1474.33)	1214.45 (1071.04)
B	4058.13 (3591.39)	5928.32 (5211.40)	6455.82 (5697.08)	6291.81 (5534.64)	5736.24 (5021.51)	4017.92 (3552.04)
A	3159.97 (2821.97)	4464.58 (3939.37)	4751.43 (4182.66)	4753.32 (4184.30)	4471.43 (3945.67)	3156.60 (2818.89)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1374.33 (1215.14)	2288.02 (2053.53)	2638.05 (2413.49)	2228.66 (2030.92)	1808.02 (1602.25)	1323.09 (1166.63)
B	4442.51 (3930.90)	6572.20 (5772.33)	7130.00 (6288.01)	6947.18 (6106.62)	6360.85 (5563.05)	4401.08 (3890.35)
A	3452.71 (3084.34)	4928.56 (4347.23)	5221.09 (4594.67)	5223.46 (4596.78)	4936.10 (4354.19)	3449.20 (3081.14)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	1559. 71	2696. 26	2998. 38	2591. 05	2216. 66	1507. 54
B	5368. 25	7998. 33	8509. 14	8327. 03	7787. 74	5326. 73
A	3979. 11	5792. 85	6049. 60	6051. 72	5800. 23	3975. 54

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

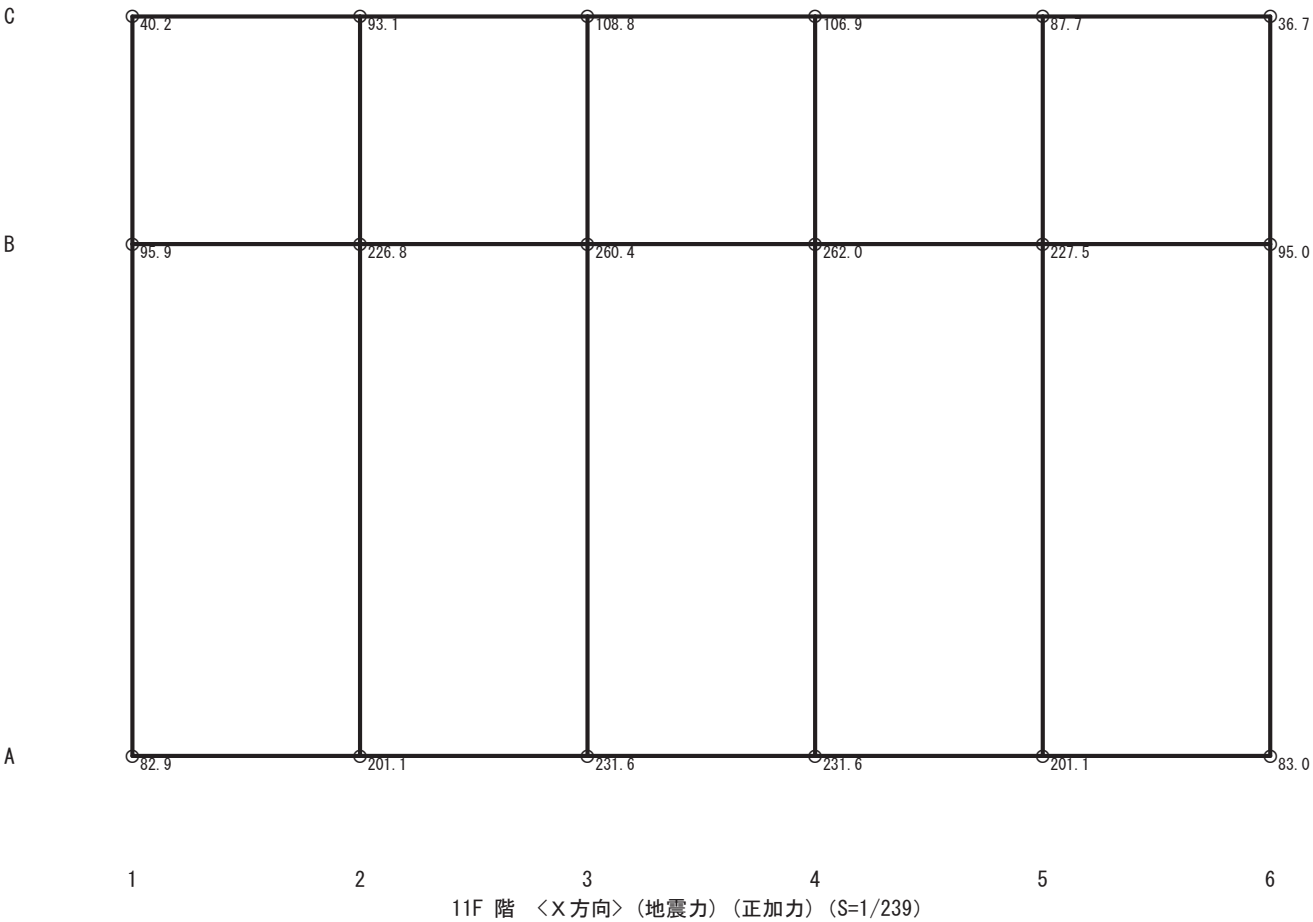


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	473. 46	(17. 7)	473. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1167. 70	(43. 7)	1167. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1031. 23	(38. 6)	1031. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2672. 39	(100. 0)	2672. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

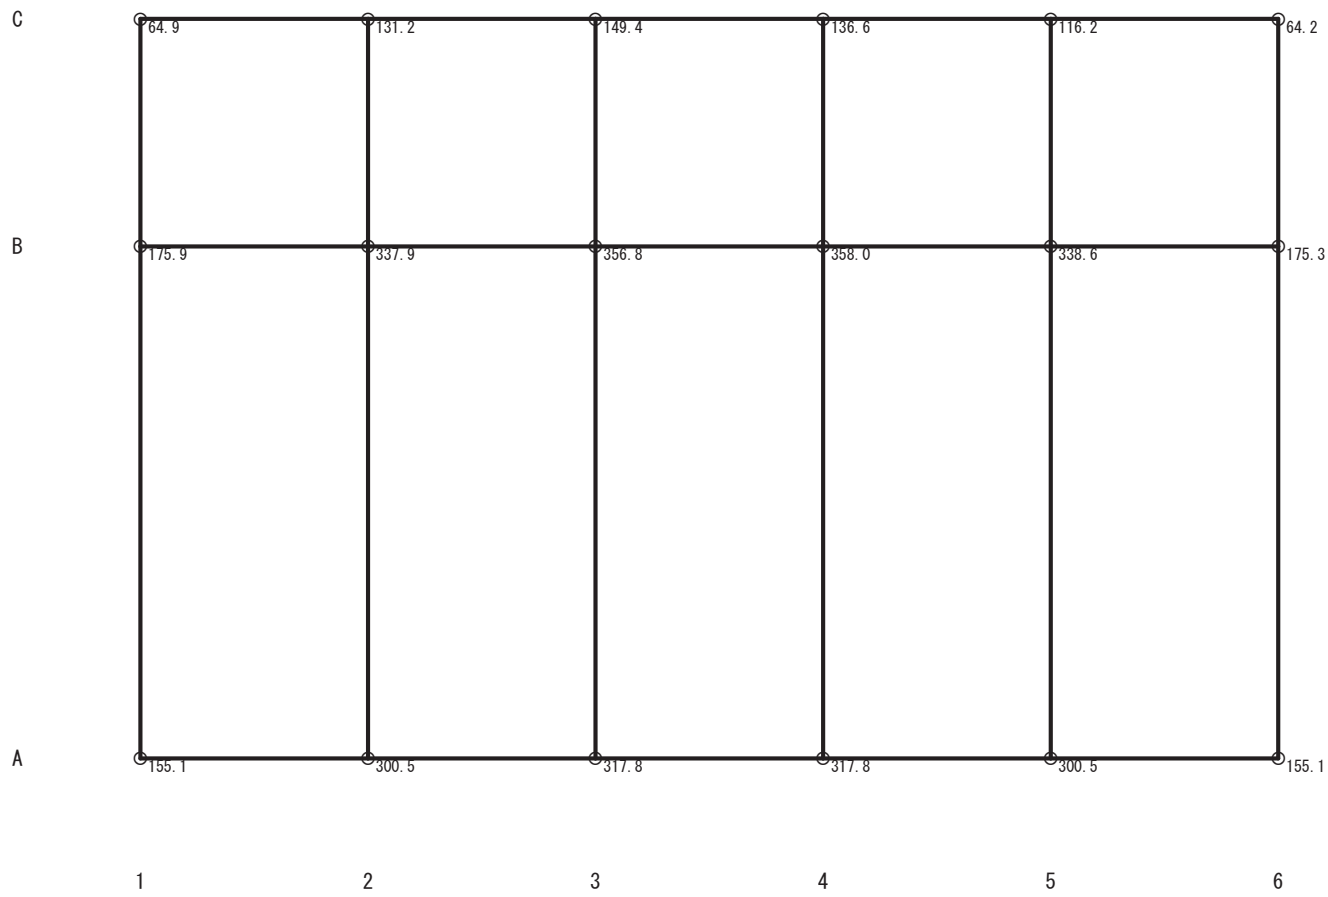


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	662.52	(16.8)	662.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1742.56	(44.1)	1742.56	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1546.73	(39.1)	1546.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3951.81	(100.0)	3951.81	0.00	(100.0)	(0.0)

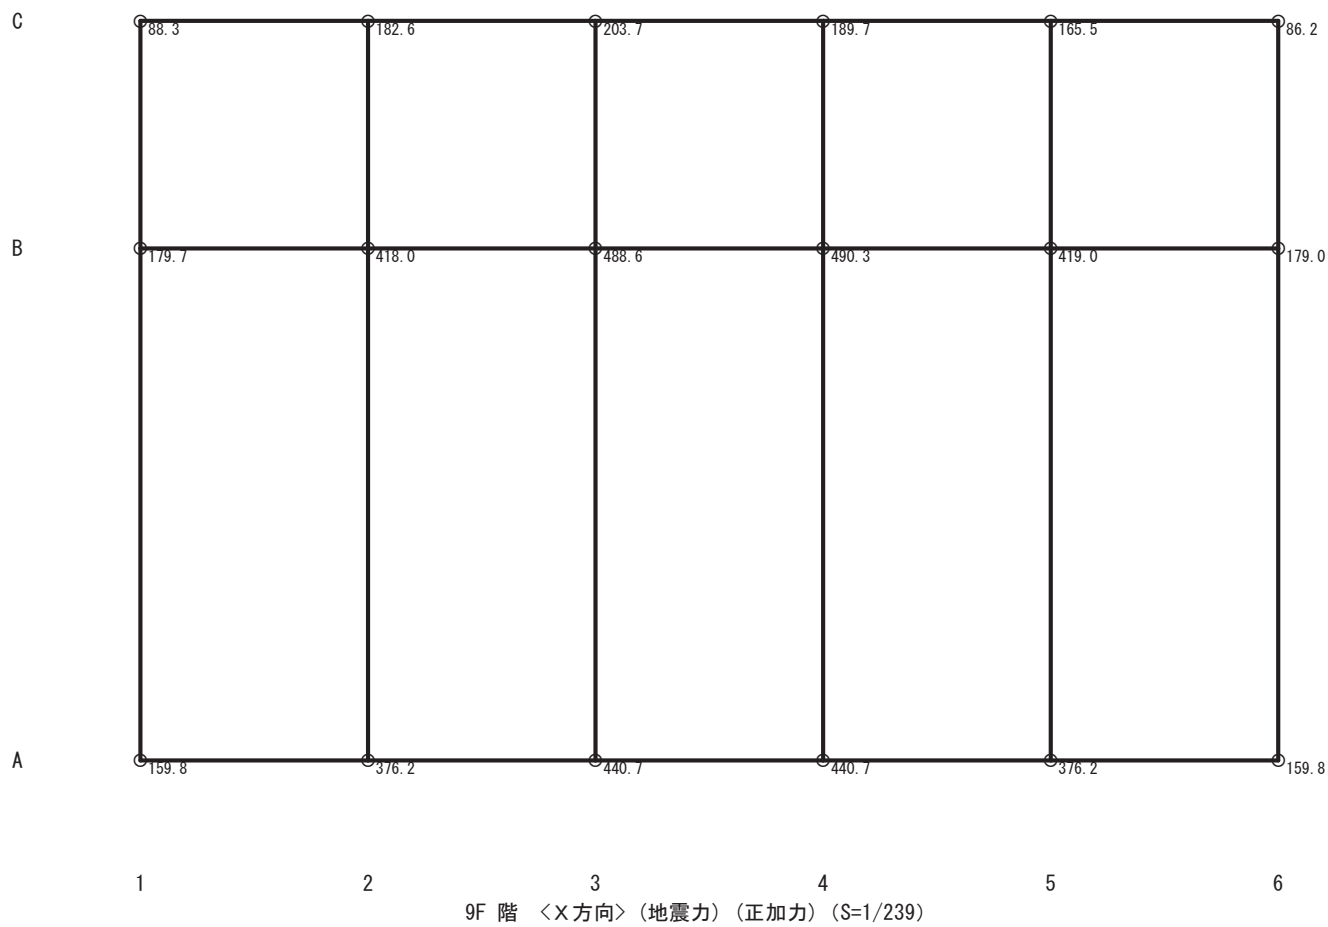


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	915.94	(18.2)	915.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2174.63	(43.1)	2174.63	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1953.47	(38.7)	1953.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5044.05	(100.0)	5044.05	0.00	(100.0)	(0.0)

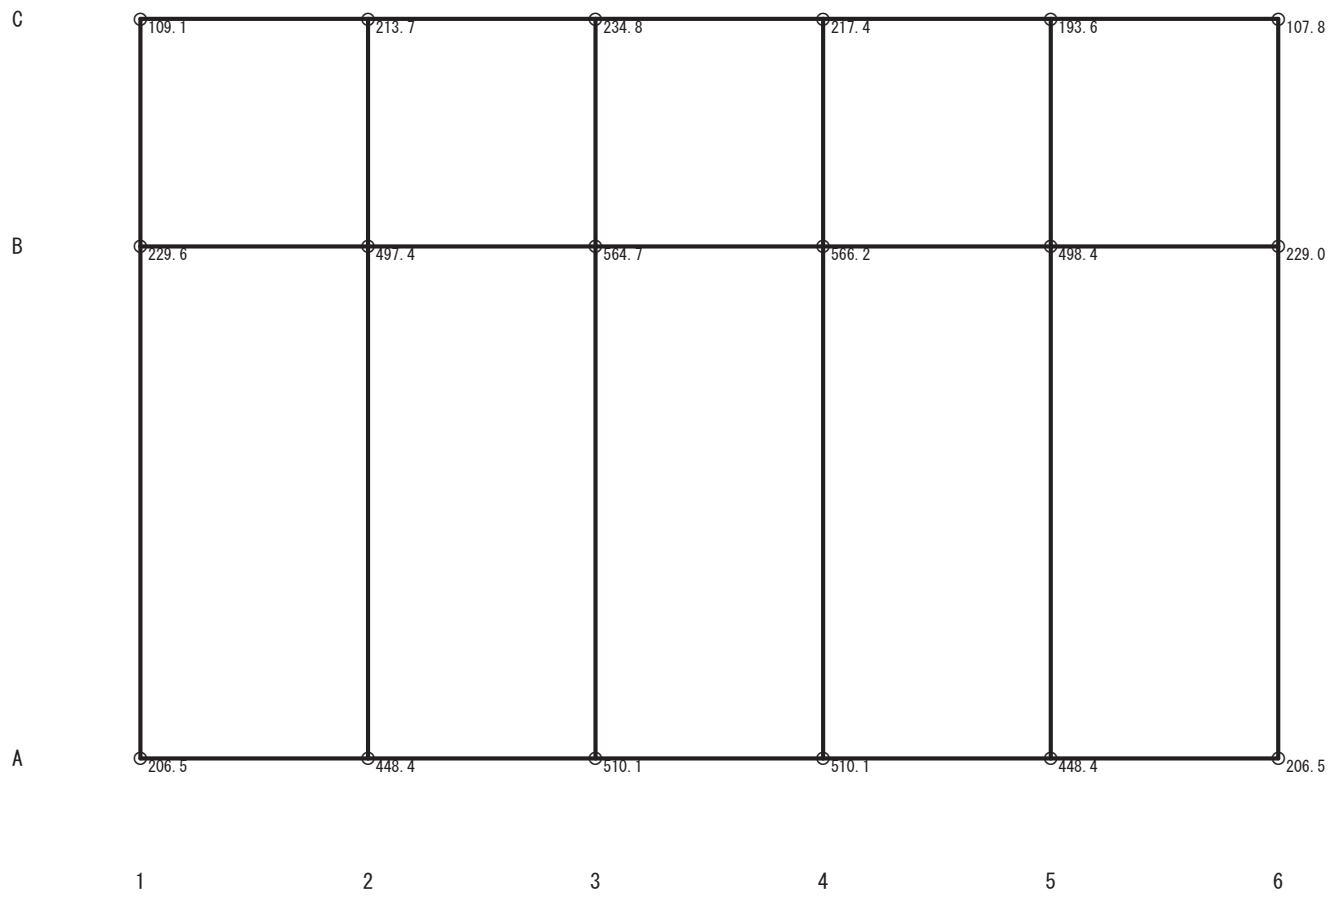


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1076.45	(18.0)	1076.45	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2585.31	(43.1)	2585.31	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2330.13	(38.9)	2330.13	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5991.89	(100.0)	5991.89	0.00	(100.0)	(0.0)

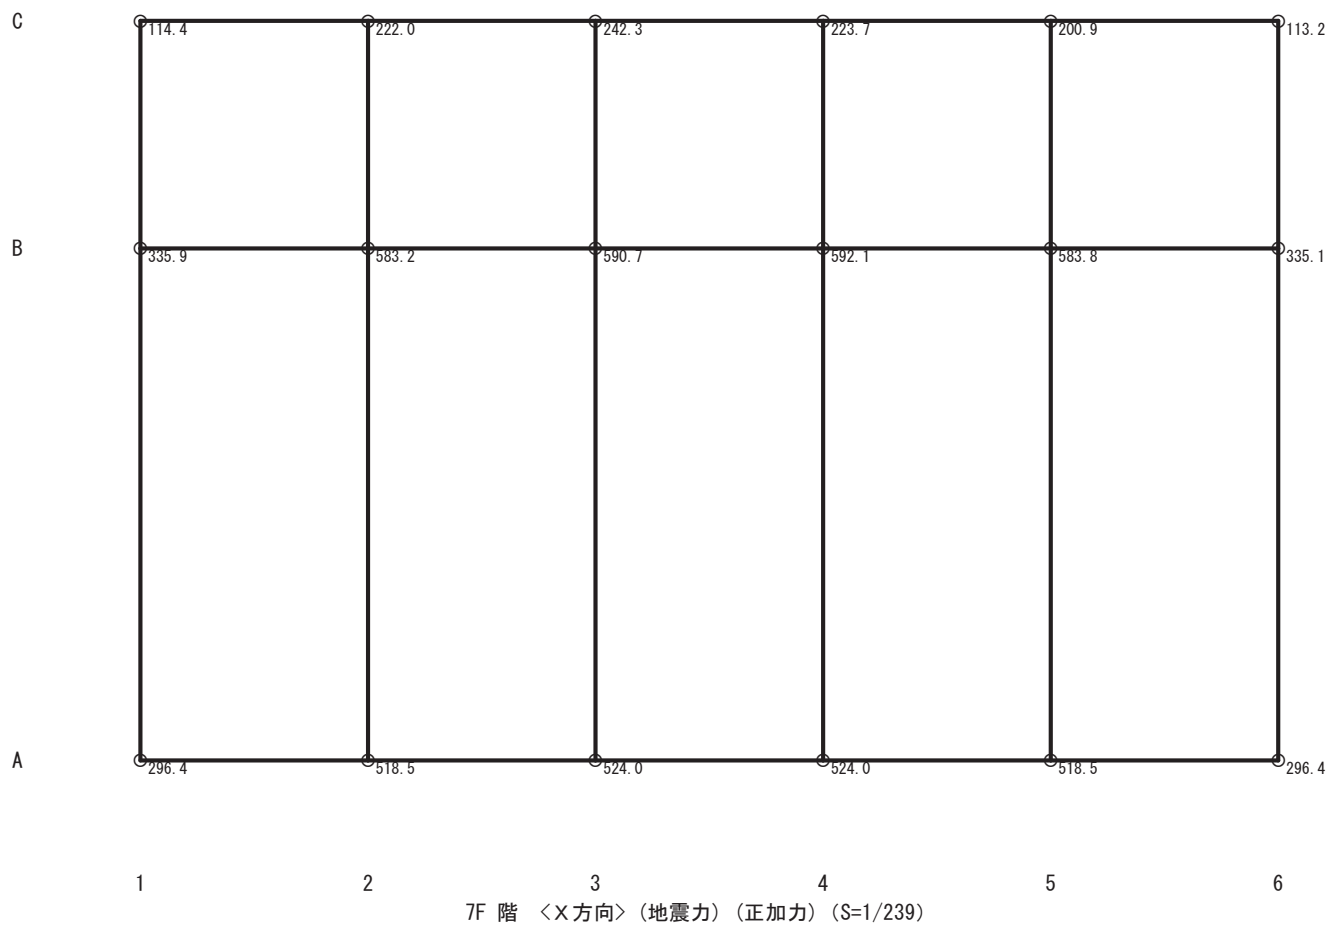


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1116.65	(16.4)	1116.65	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3020.70	(44.3)	3020.70	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2677.83	(39.3)	2677.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6815.18	(100.0)	6815.18	0.00	(100.0)	(0.0)

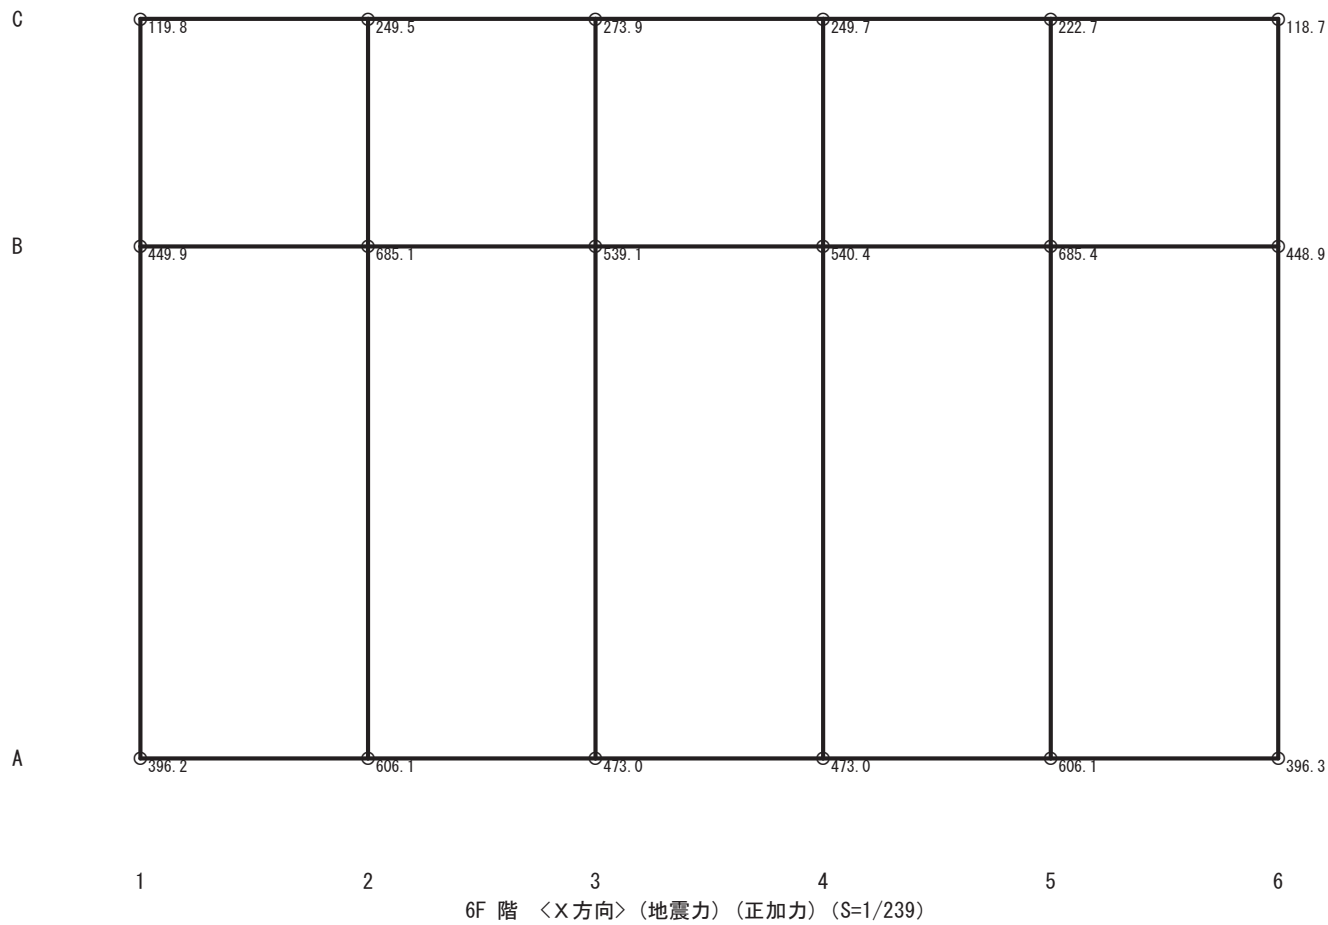


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1234.19	(16.4)	1234.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3348.88	(44.5)	3348.88	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2950.76	(39.2)	2950.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7533.83	(100.0)	7533.83	0.00	(100.0)	(0.0)

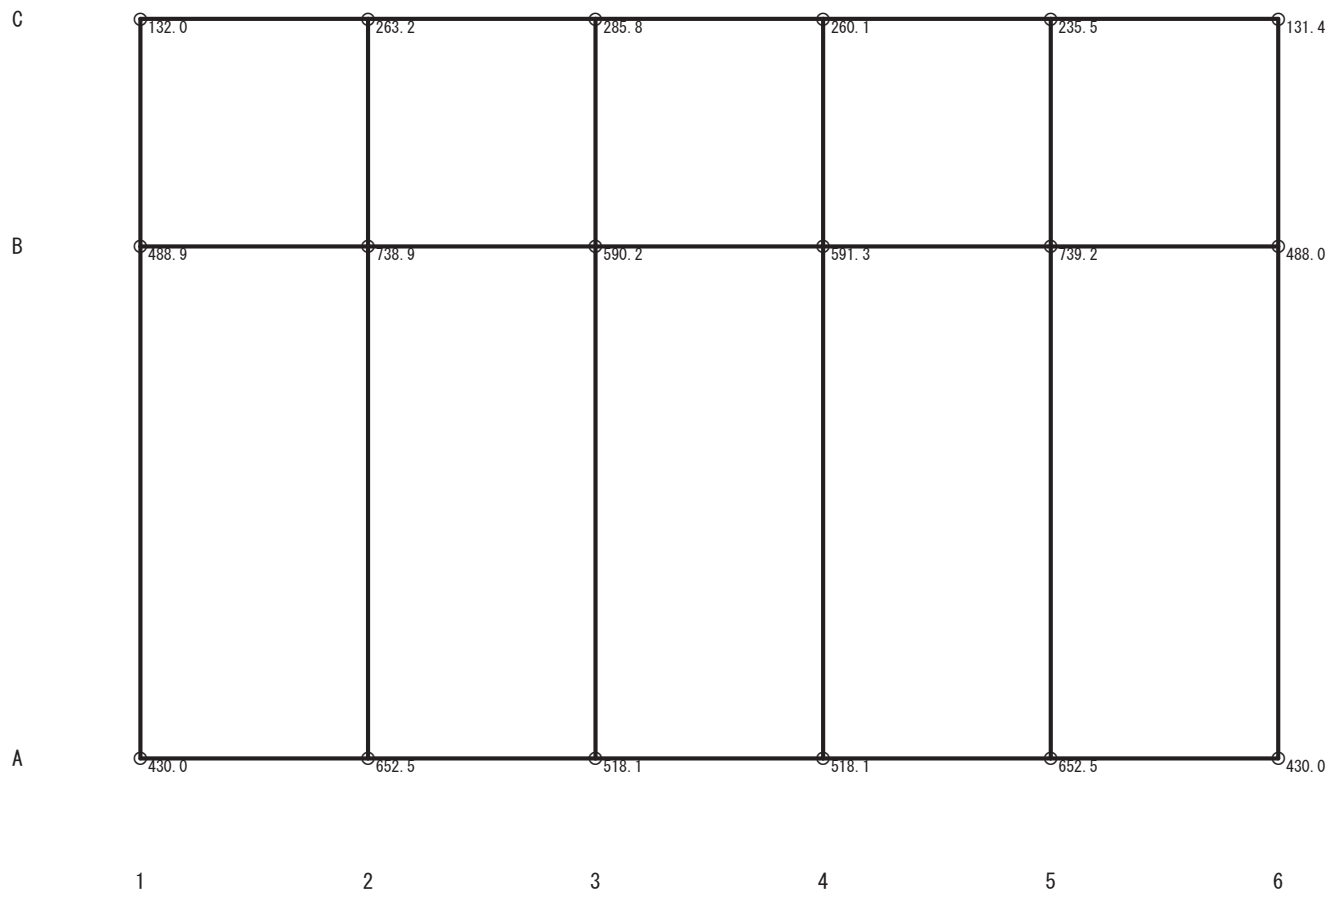


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1308.10	(16.1)	1308.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3636.58	(44.6)	3636.58	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3201.05	(39.3)	3201.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8145.72	(100.0)	8145.72	0.00	(100.0)	(0.0)

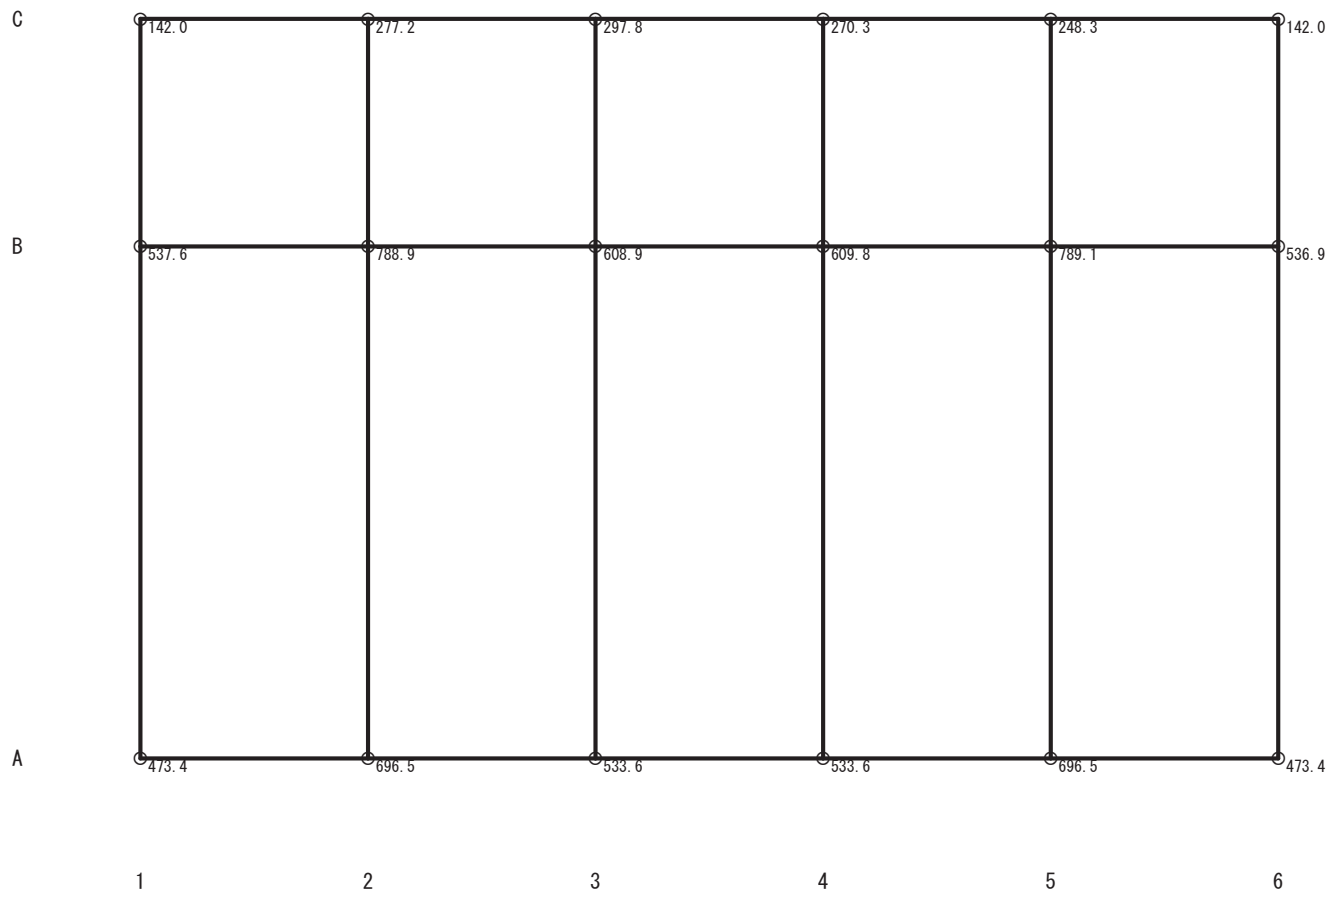


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1377. 59	(15. 9)	1377. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3871. 28	(44. 7)	3871. 28	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3406. 96	(39. 4)	3406. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8655. 82	(100. 0)	8655. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

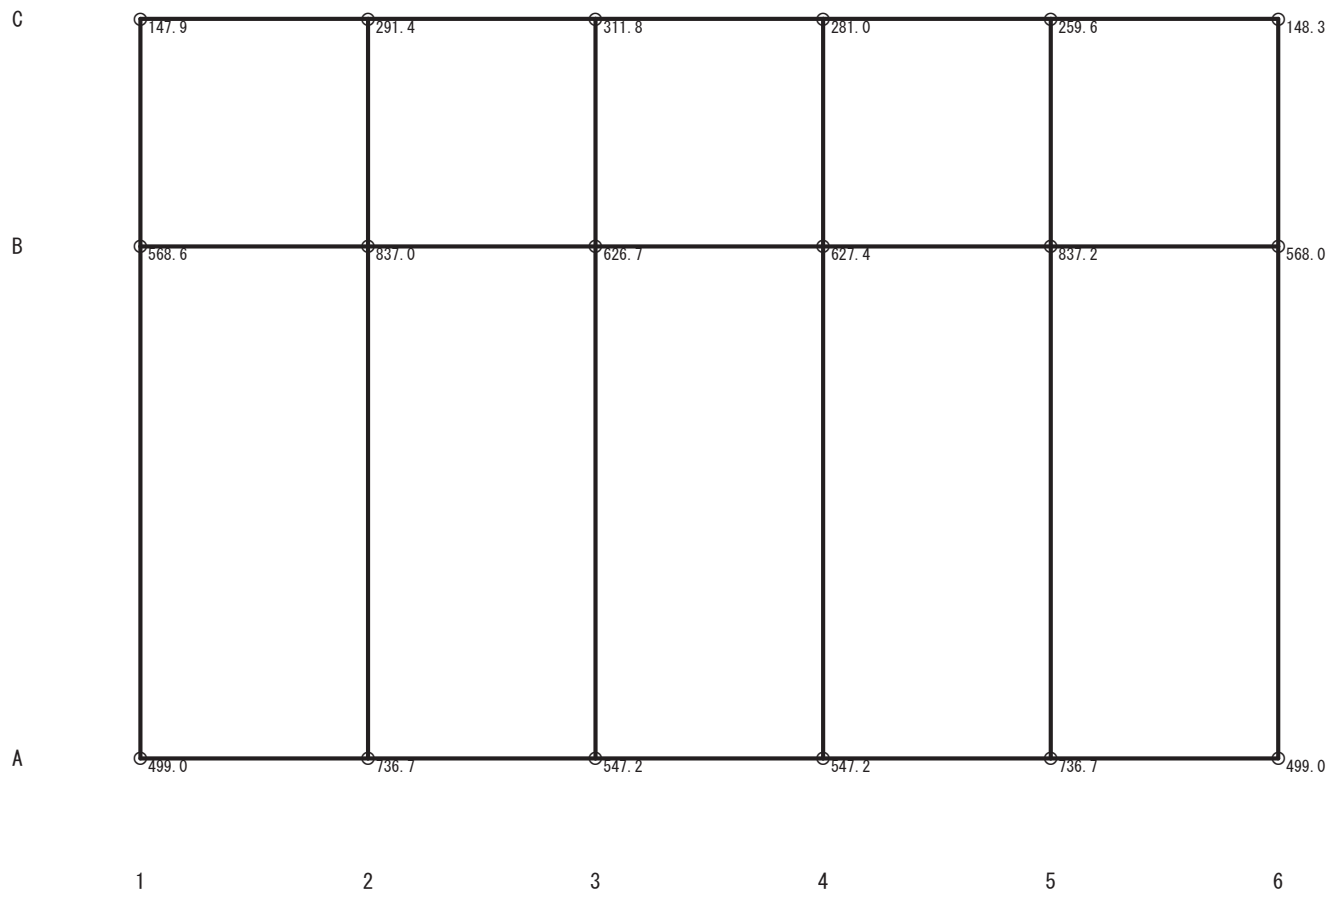

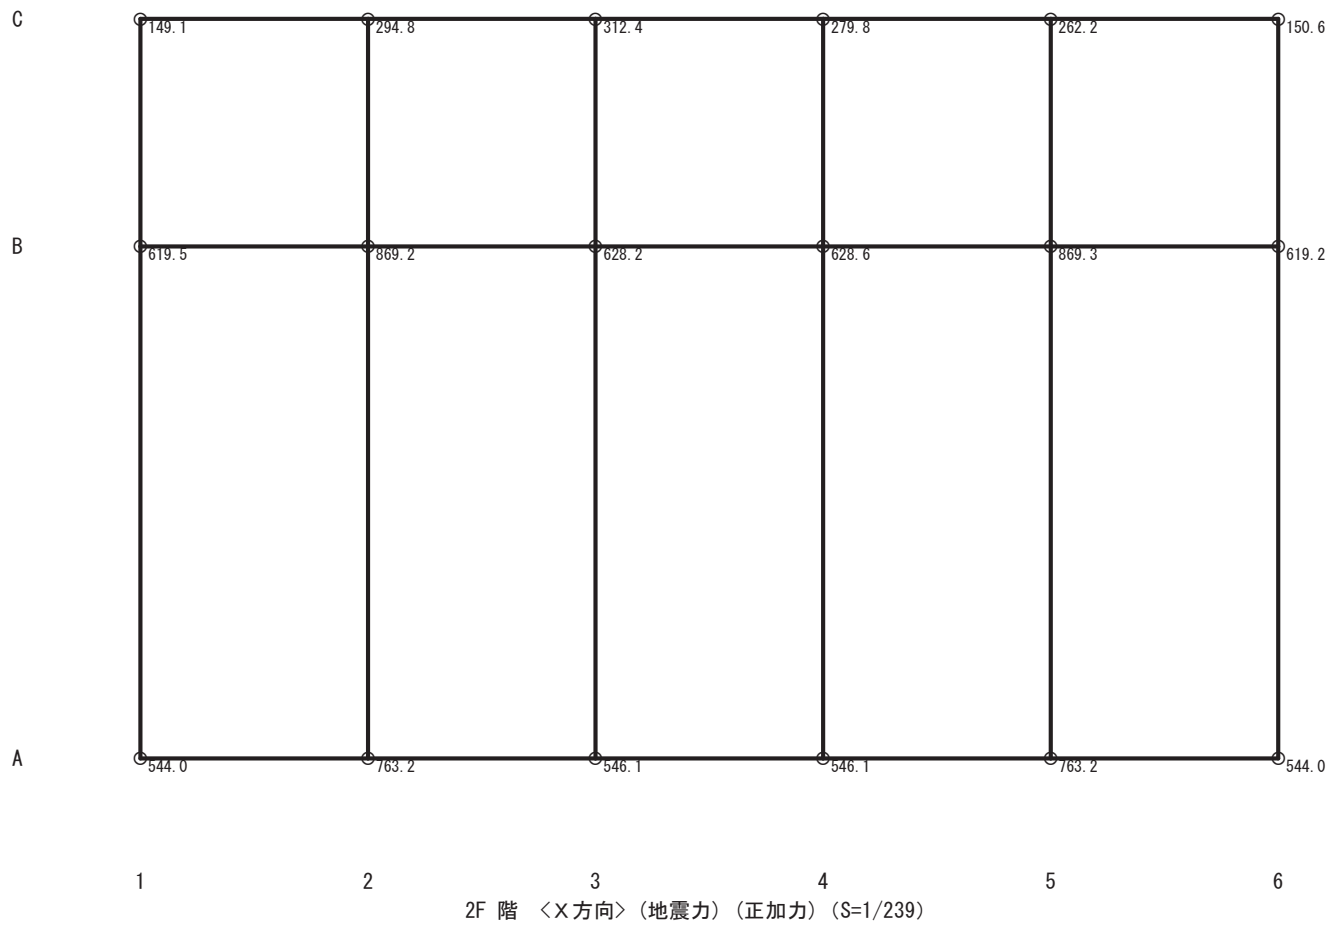

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1448.90	(15.4)	1448.90	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4234.00	(45.1)	4234.00	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3706.68	(39.5)	3706.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9389.58	(100.0)	9389.58	0.00	(100.0)	(0.0)

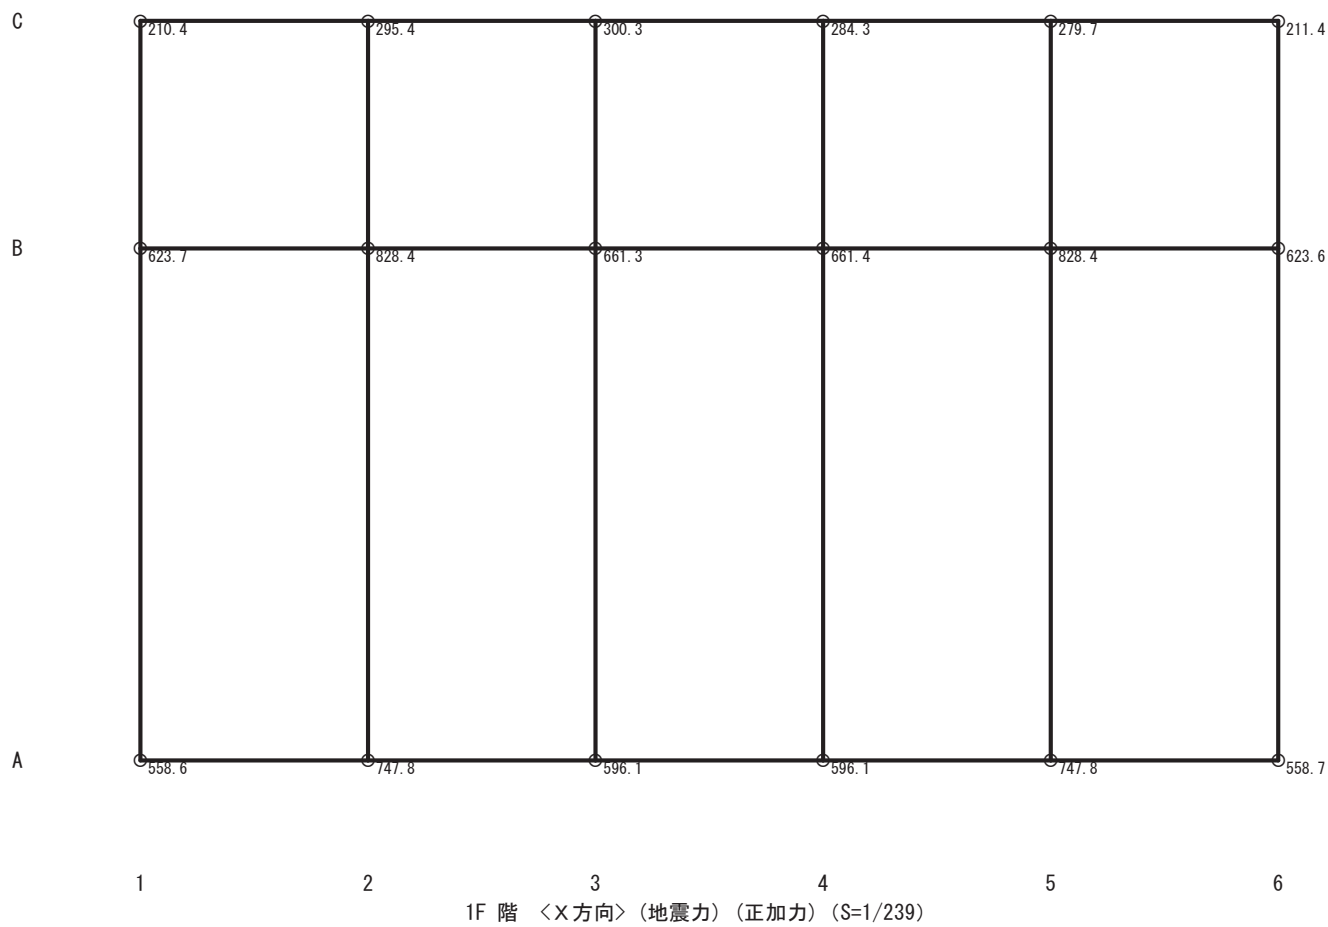

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1581.53	(16.5)	1581.53	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4226.70	(44.0)	4226.70	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3805.09	(39.6)	3805.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9613.32	(100.0)	9613.32	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2672.39	2672.39	(100.0)	0.00	(0.0)	2672.39	0.00	2672.39
10F	3951.81	3951.81	(100.0)	0.00	(0.0)	3951.81	0.00	3951.81
9F	5044.05	5044.05	(100.0)	0.00	(0.0)	5044.05	0.00	5044.05
8F	5991.89	5991.89	(100.0)	0.00	(0.0)	5991.89	0.00	5991.89
7F	6815.18	6815.18	(100.0)	0.00	(0.0)	6815.18	0.00	6815.18
6F	7533.83	7533.83	(100.0)	0.00	(0.0)	7533.83	0.00	7533.83
5F	8145.72	8145.72	(100.0)	0.00	(0.0)	8145.72	0.00	8145.72
4F	8655.82	8655.82	(100.0)	0.00	(0.0)	8655.82	0.00	8655.82
3F	9070.55	9070.55	(100.0)	0.00	(0.0)	9070.55	0.00	9070.55
2F	9389.58	9389.58	(100.0)	0.00	(0.0)	9389.58	0.00	9389.58
1F	9613.32	9613.32	(100.0)	0.00	(0.0)	9613.32	0.00	9613.32

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.7343	400.0	1/544
10F	C	1	0.9809	400.0	1/407
9F	C	1	1.0927	400.0	1/366
8F	C	1	1.2522	400.0	1/319
7F	C	1	1.3231	400.0	1/302
6F	C	1	1.2839	400.0	1/311
5F	C	1	1.3508	400.0	1/296
4F	C	1	1.4068	400.0	1/284

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 3927	400. 0	1/287
2F	C	1	1. 3616	400. 0	1/293
1F	C	1	0. 9437	400. 0	1/423

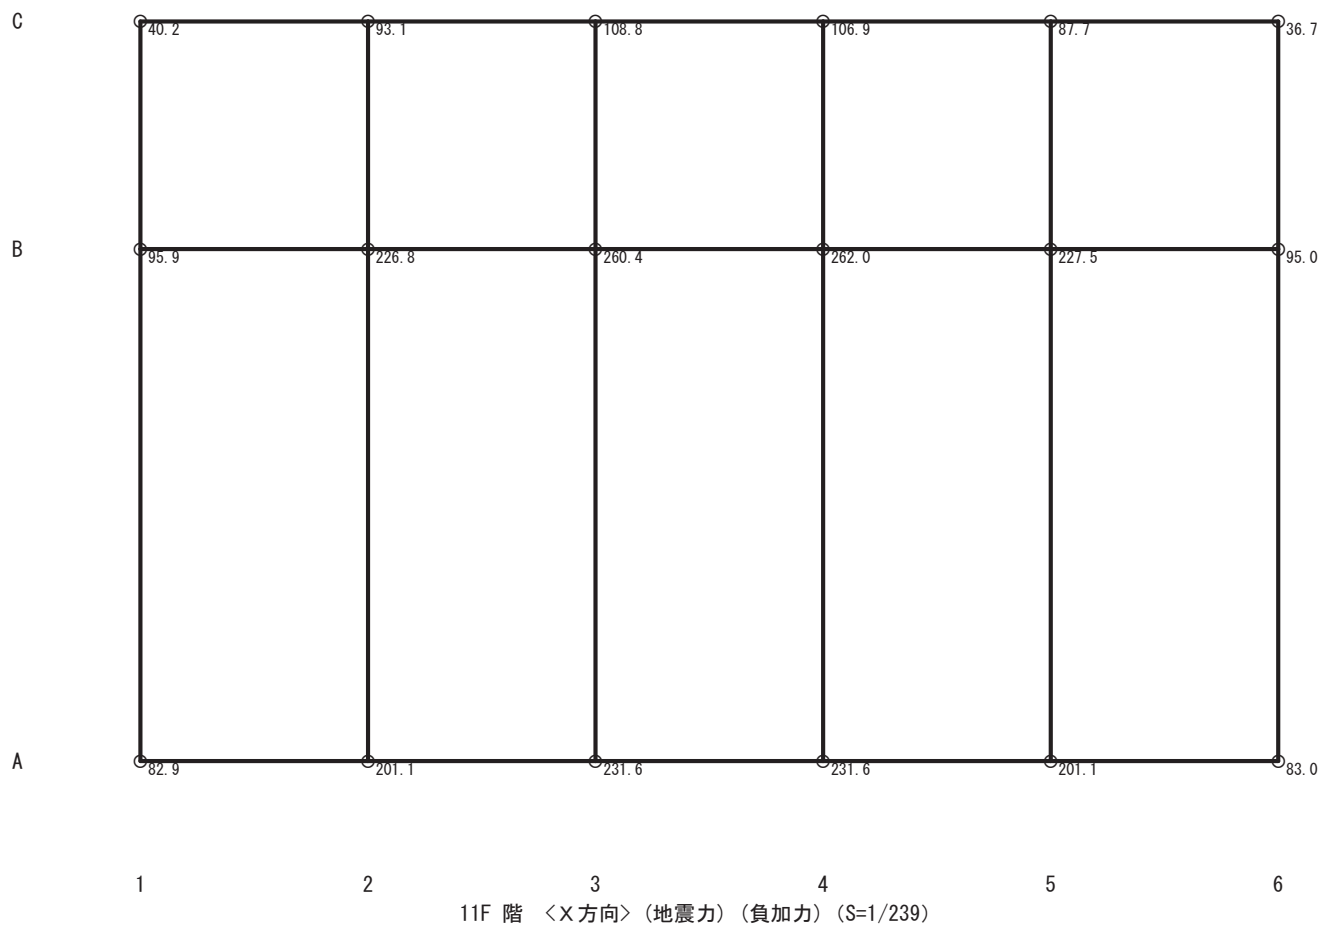



フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	473. 46	(17. 7)	473. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1167. 70	(43. 7)	1167. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1031. 23	(38. 6)	1031. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2672. 39	(100. 0)	2672. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

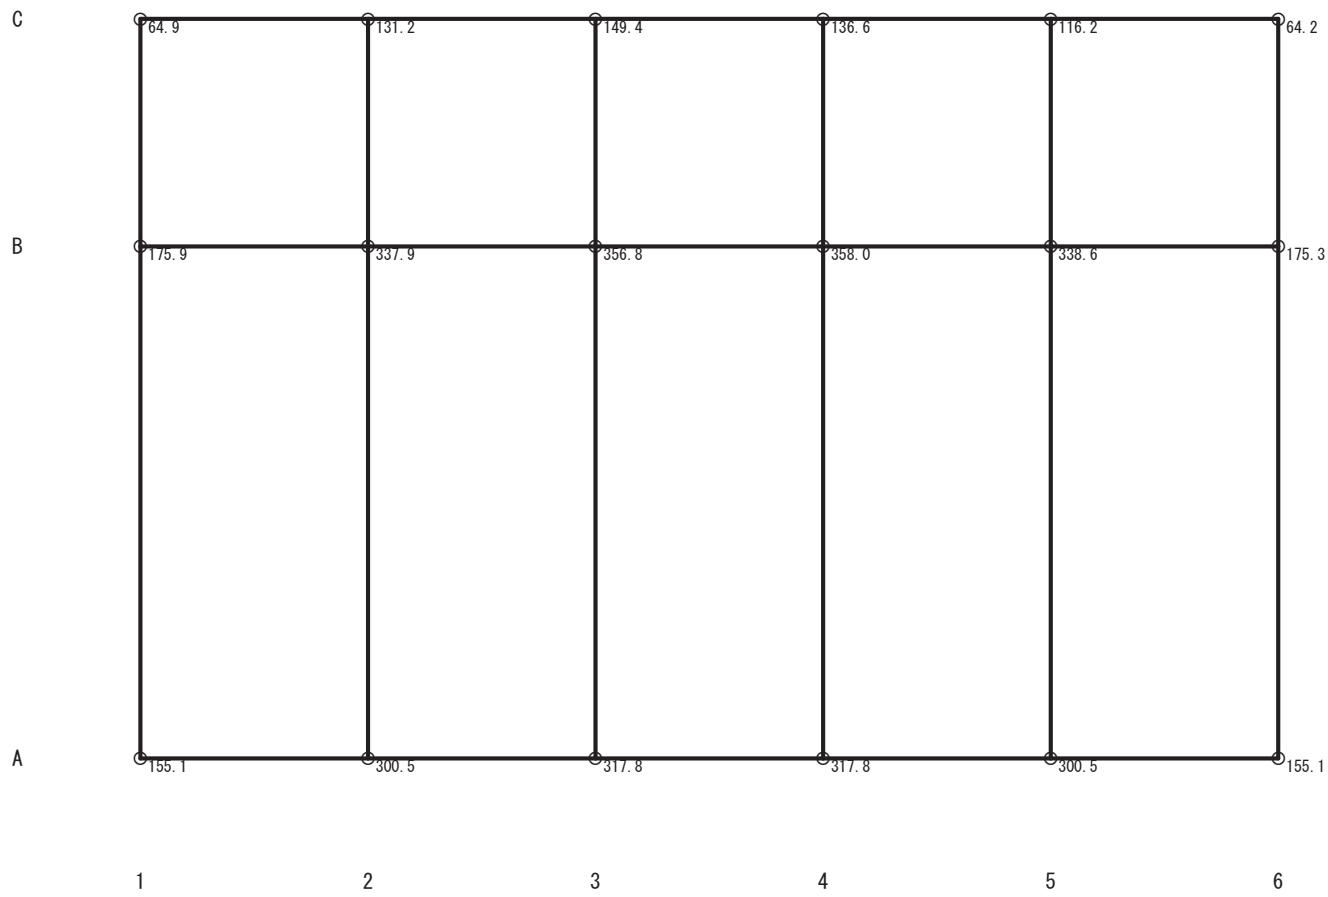

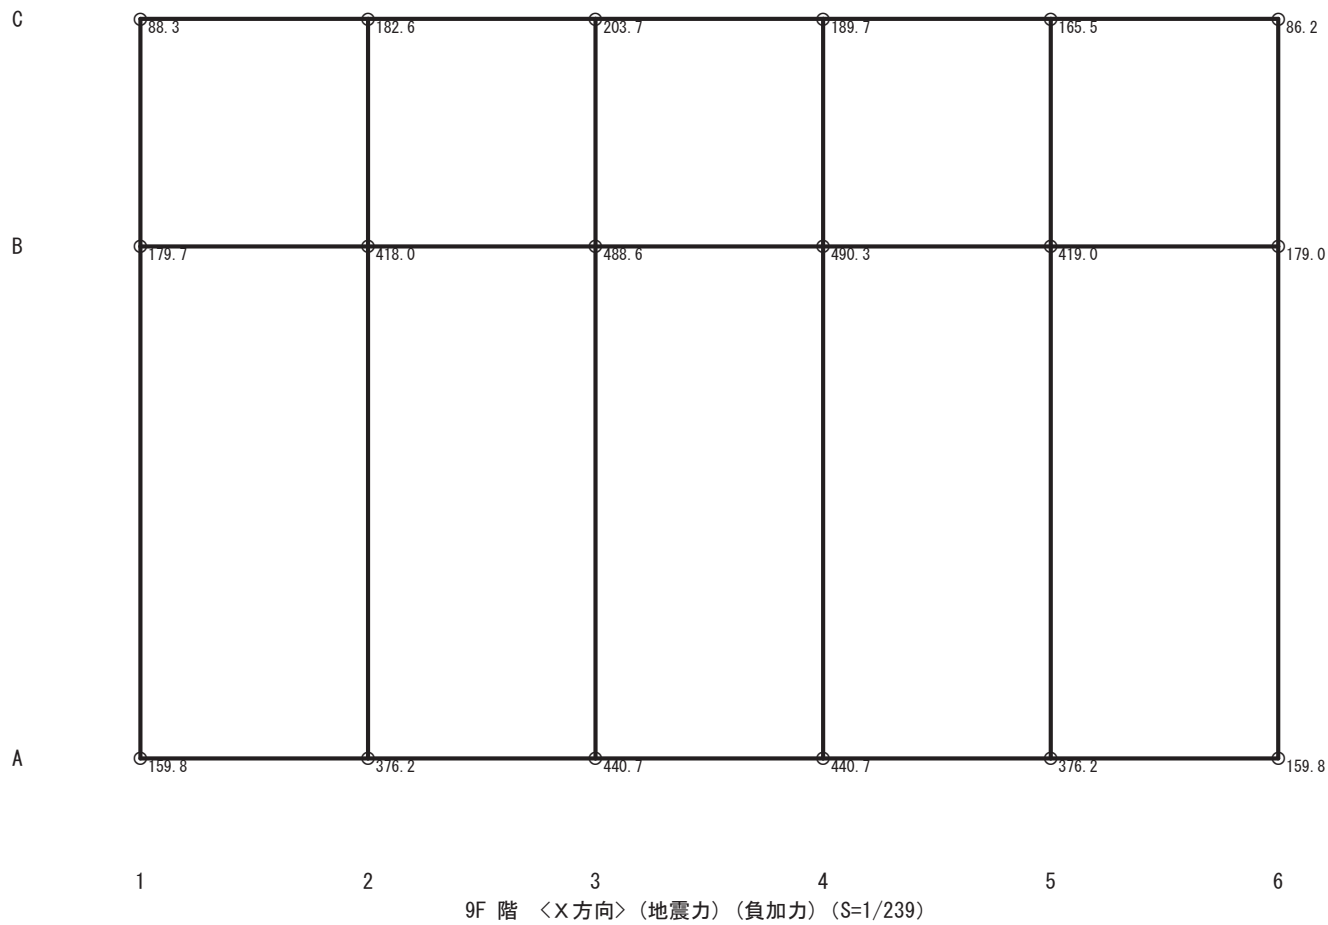


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	915.94	(18.2)	915.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2174.63	(43.1)	2174.63	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1953.47	(38.7)	1953.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5044.05	(100.0)	5044.05	0.00	(100.0)	(0.0)

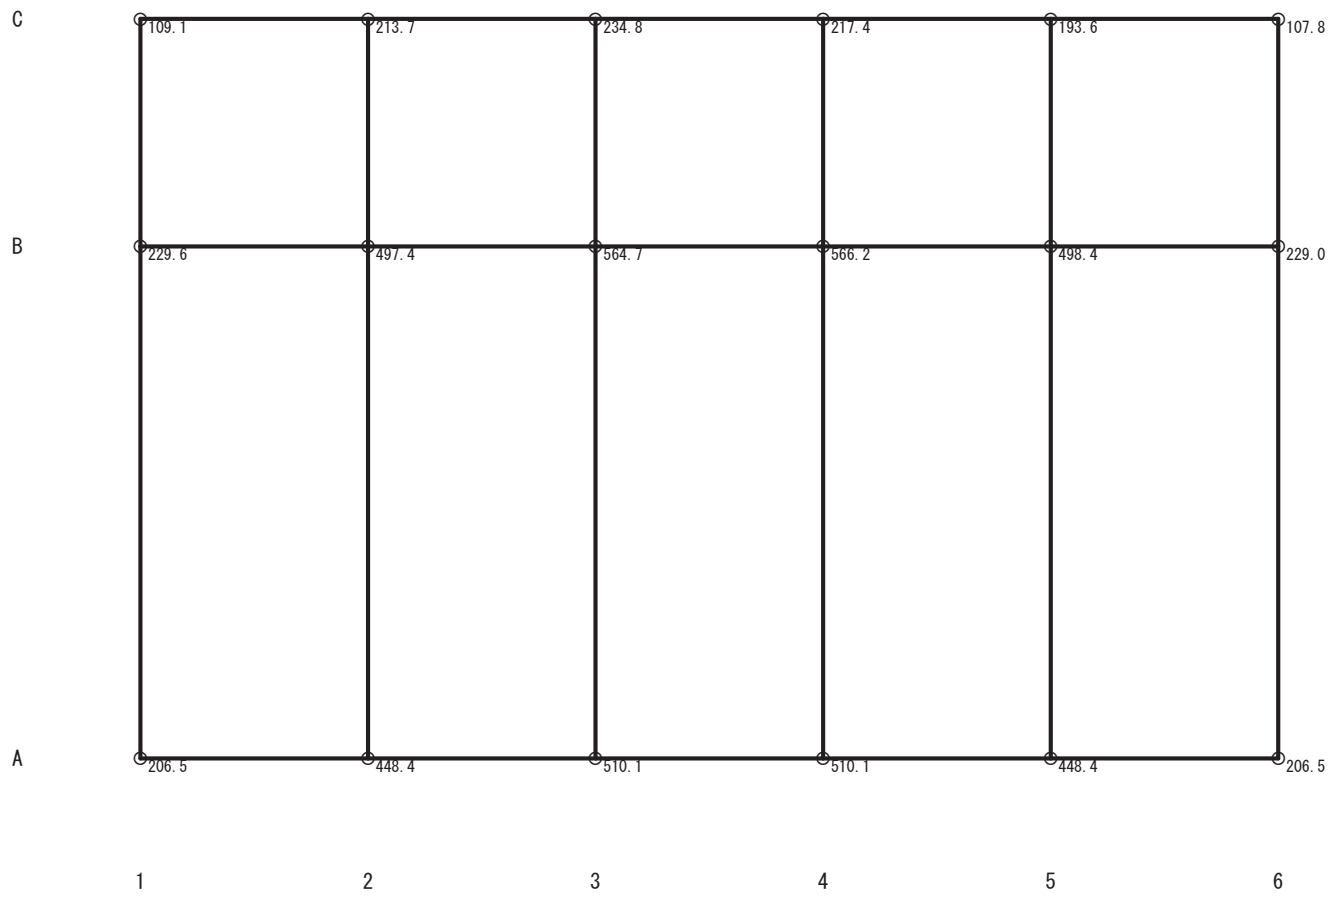


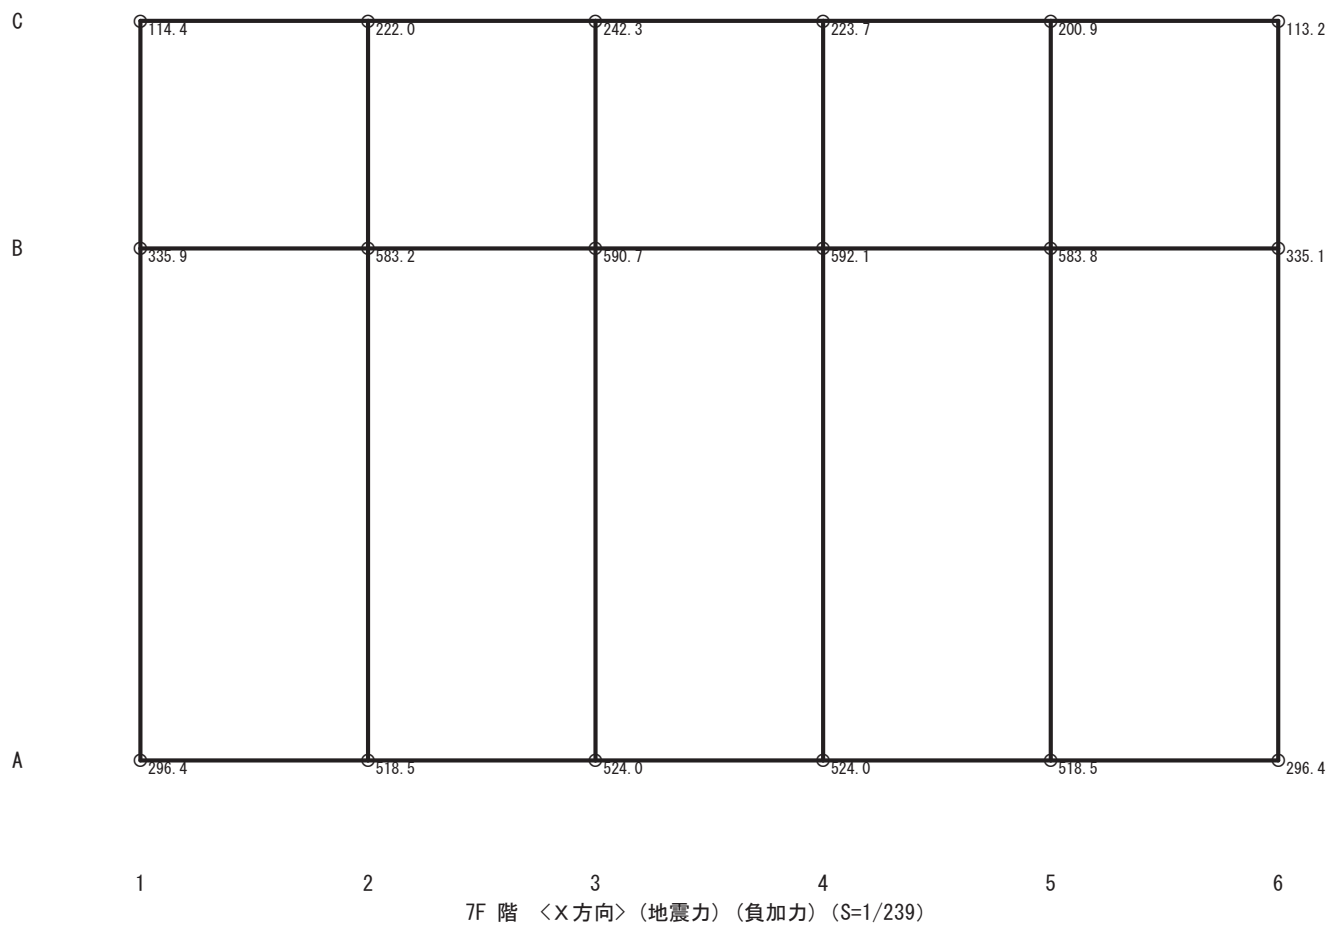


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1116. 65	(16. 4)	1116. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3020. 70	(44. 3)	3020. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2677. 83	(39. 3)	2677. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6815. 18	(100. 0)	6815. 18	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

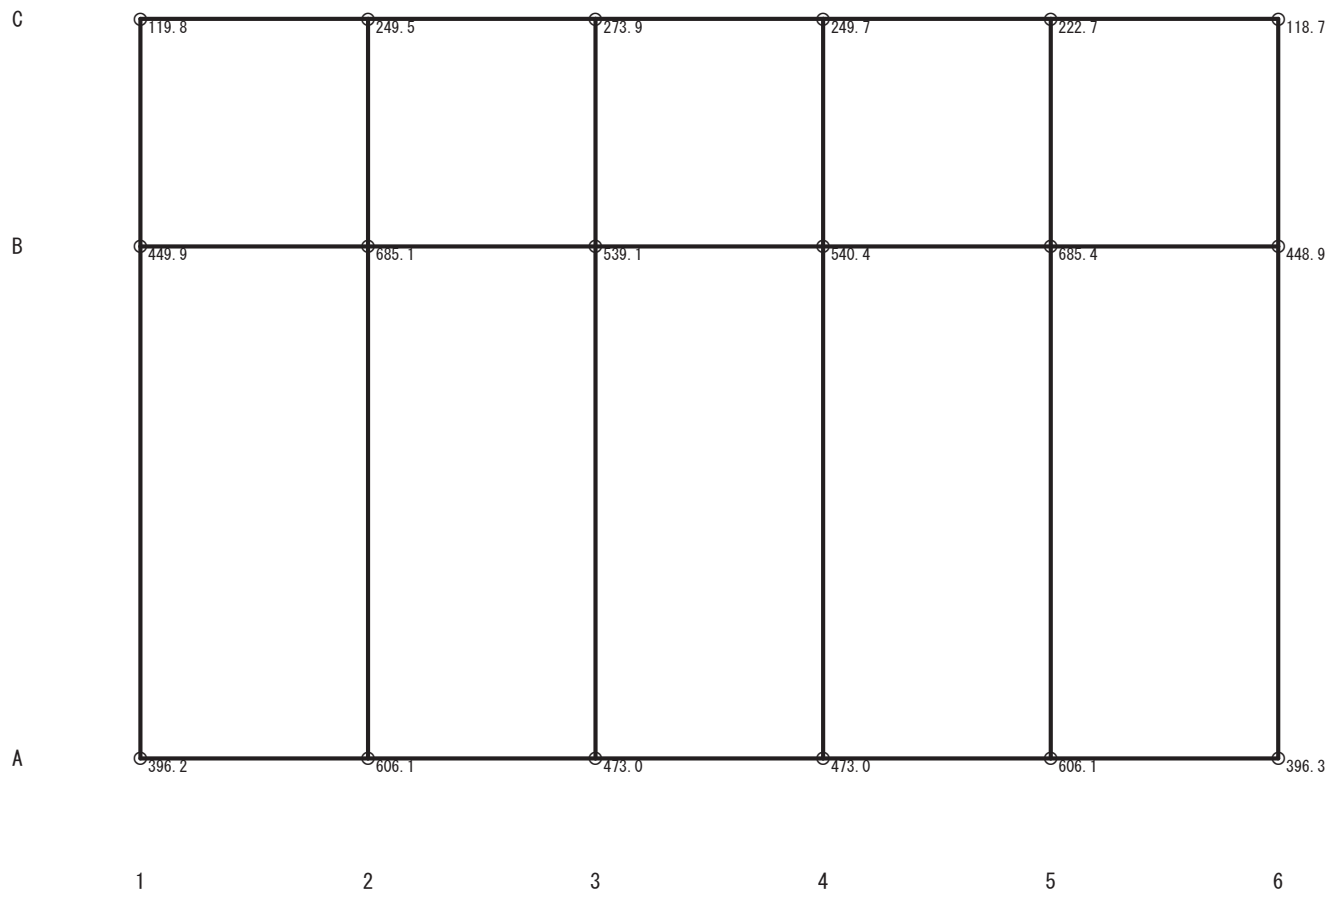


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1234.19	(16.4)	1234.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3348.88	(44.5)	3348.88	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2950.76	(39.2)	2950.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7533.83	(100.0)	7533.83	0.00	(100.0)	(0.0)

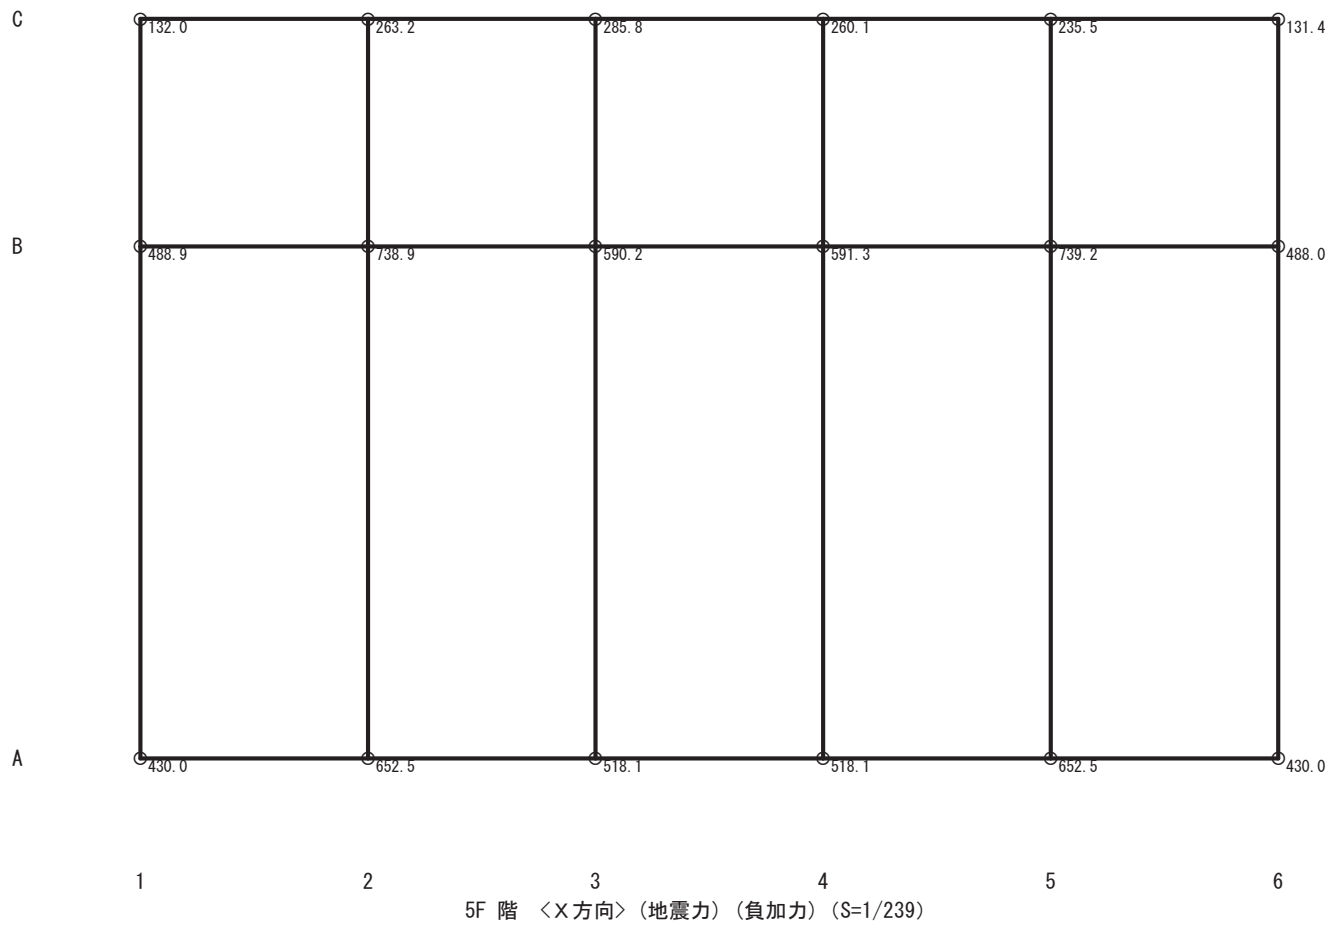


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1308.10	(16.1)	1308.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3636.58	(44.6)	3636.58	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3201.05	(39.3)	3201.05	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8145.72	(100.0)	8145.72	0.00	(100.0)	(0.0)

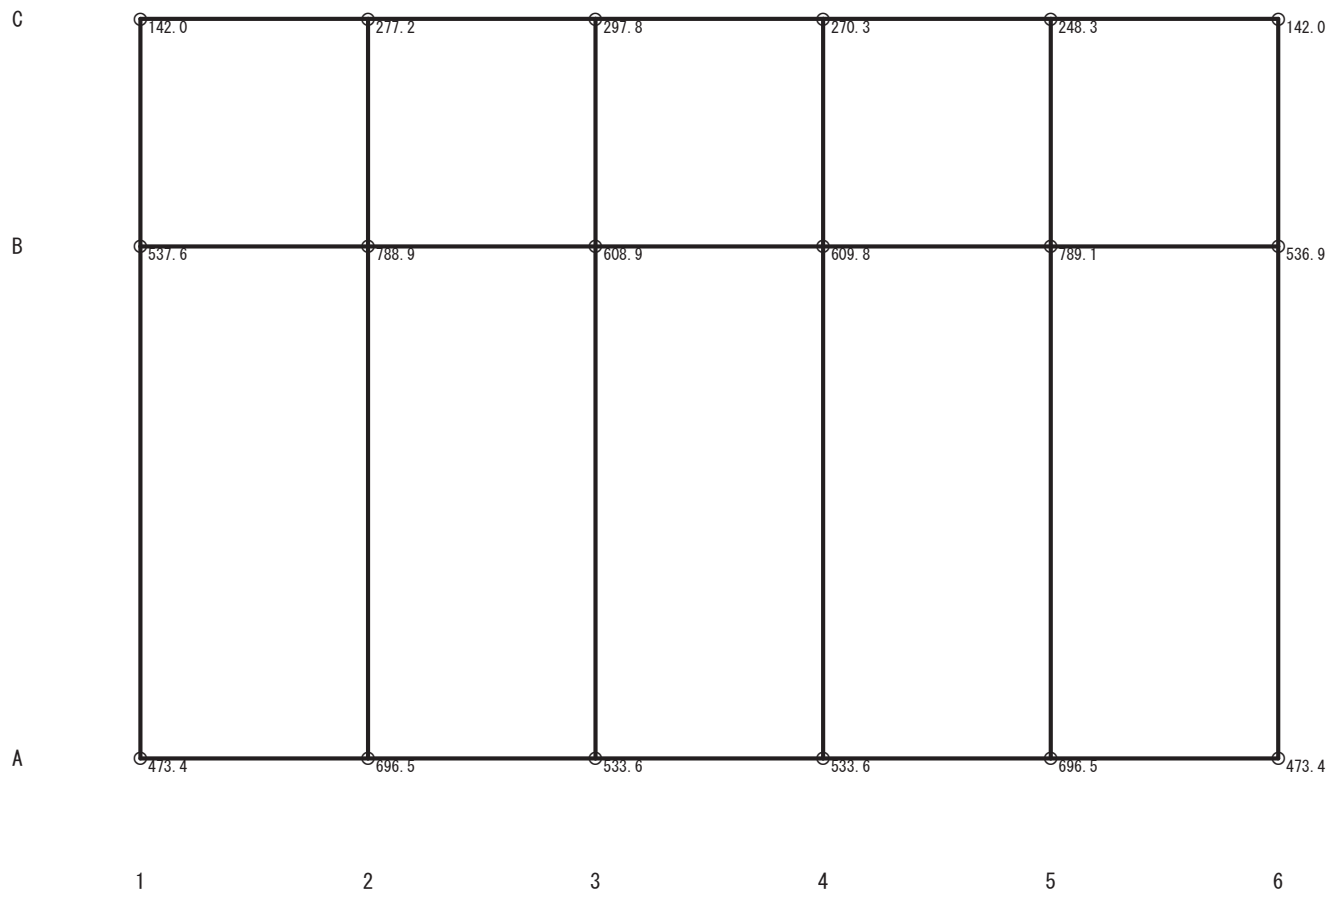


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1377. 59	(15. 9)	1377. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3871. 28	(44. 7)	3871. 28	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3406. 96	(39. 4)	3406. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8655. 82	(100. 0)	8655. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

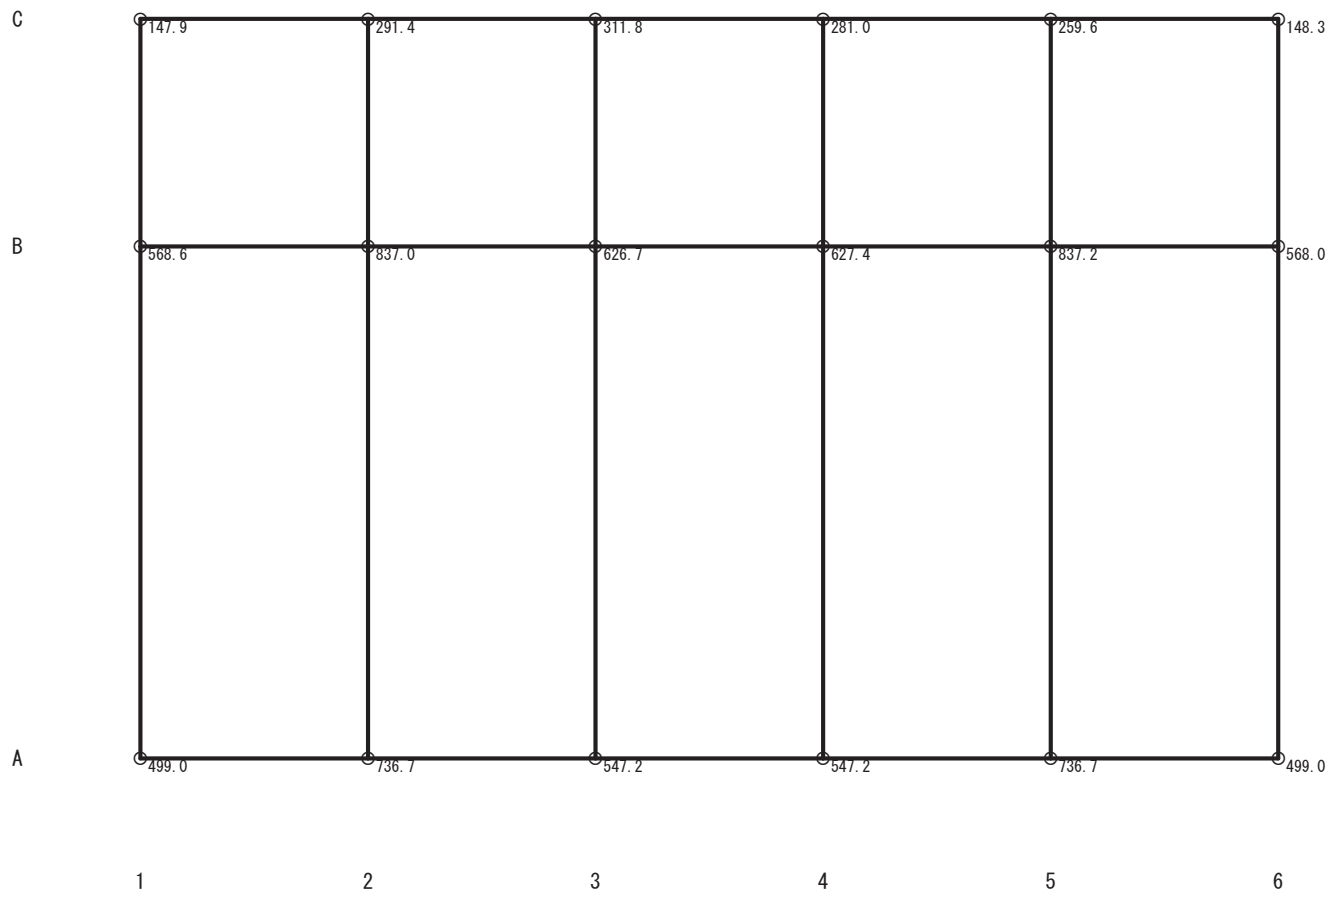

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1439.87	(15.9)	1439.87	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4064.95	(44.8)	4064.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3565.72	(39.3)	3565.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9070.55	(100.0)	9070.55	0.00	(100.0)	(0.0)

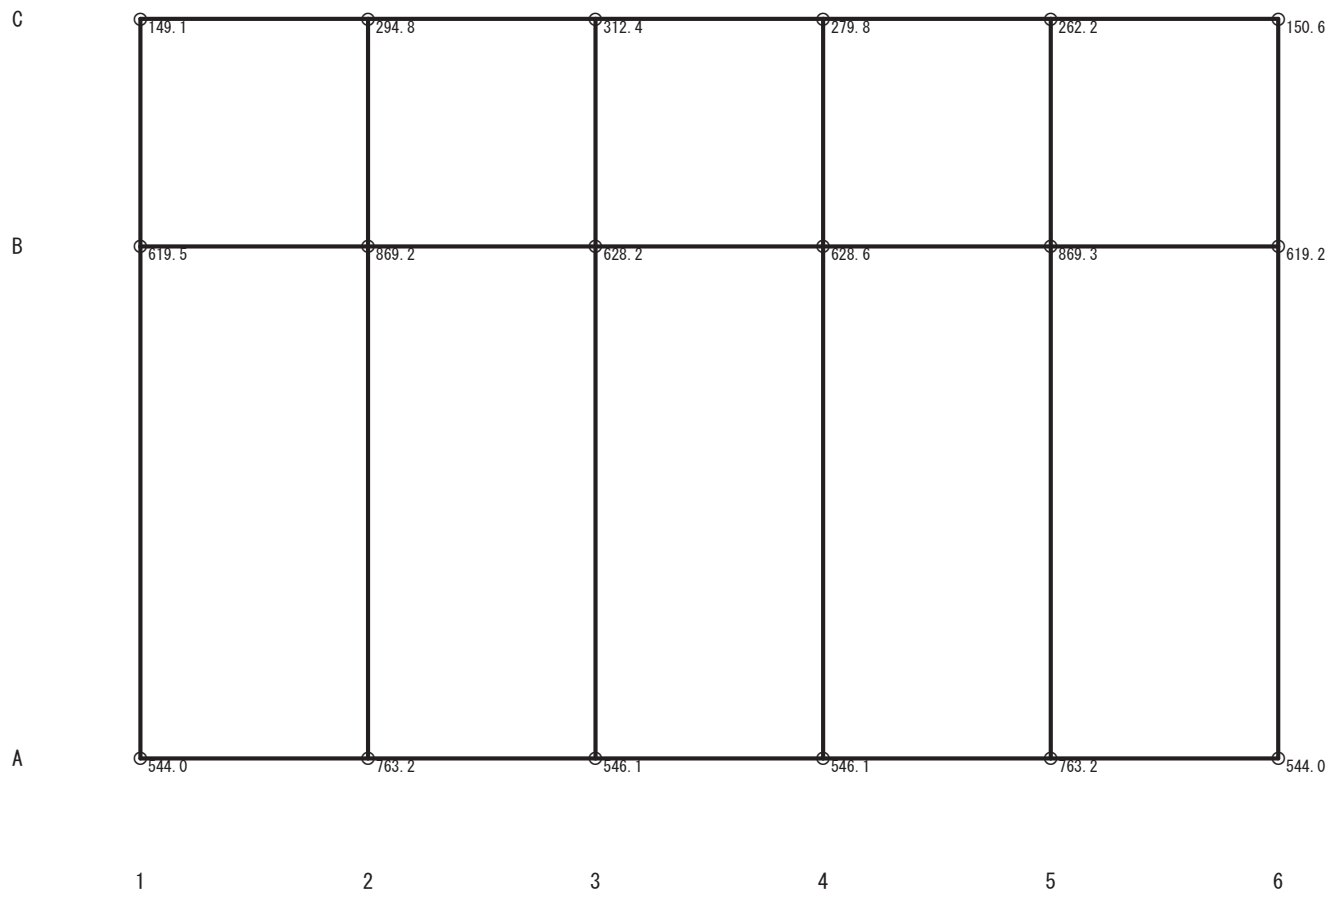

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1448.90	(15.4)	1448.90	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4234.00	(45.1)	4234.00	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3706.68	(39.5)	3706.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9389.58	(100.0)	9389.58	0.00	(100.0)	(0.0)

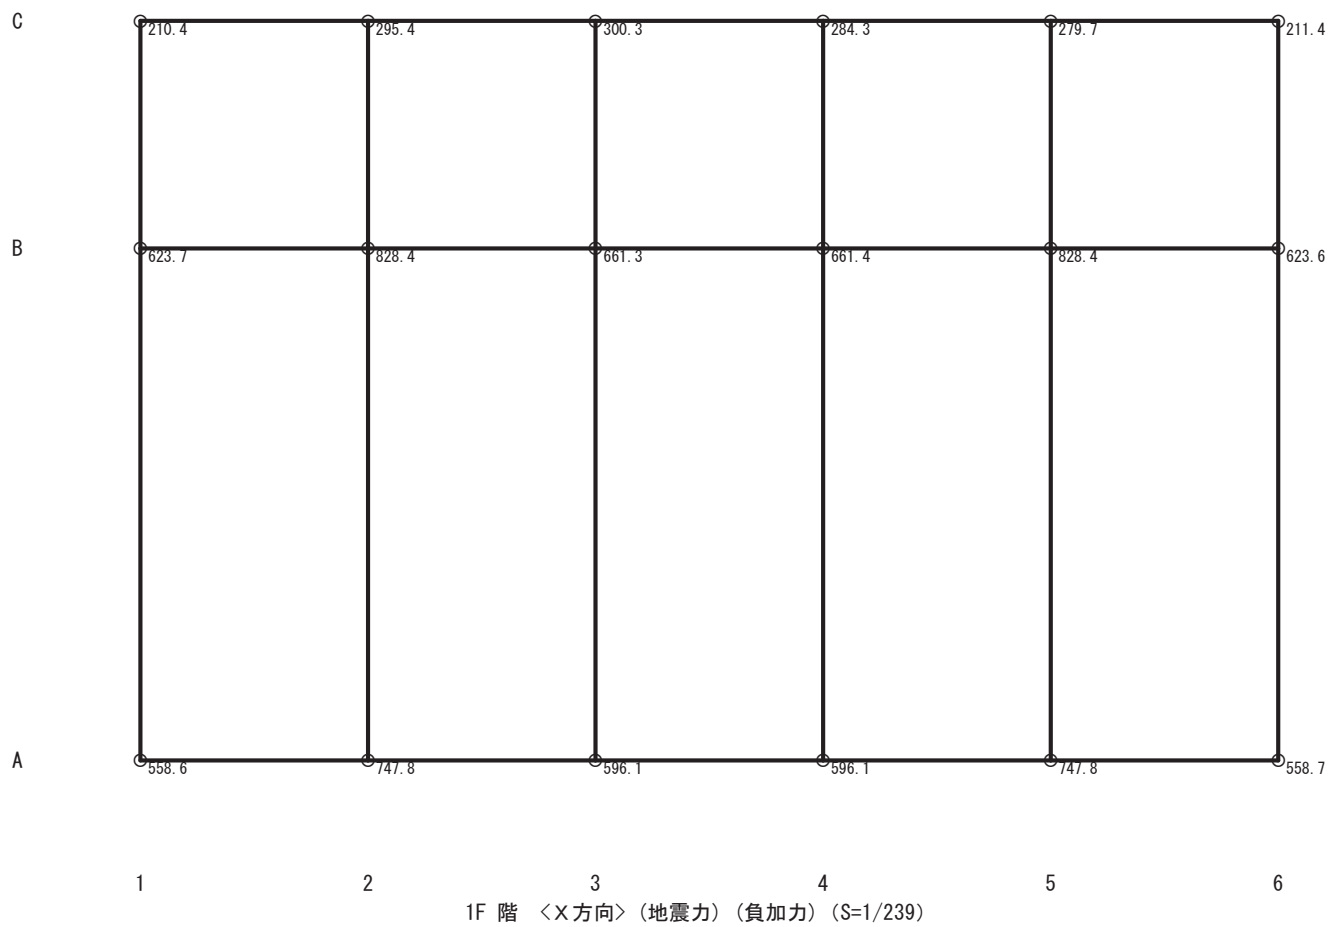

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1581.53	(16.5)	1581.53	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4226.70	(44.0)	4226.70	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3805.09	(39.6)	3805.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9613.32	(100.0)	9613.32	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2672.39	2672.39	(100.0)	0.00	(0.0)	2672.39	0.00	2672.39
10F	3951.81	3951.81	(100.0)	0.00	(0.0)	3951.81	0.00	3951.81
9F	5044.05	5044.05	(100.0)	0.00	(0.0)	5044.05	0.00	5044.05
8F	5991.89	5991.89	(100.0)	0.00	(0.0)	5991.89	0.00	5991.89
7F	6815.18	6815.18	(100.0)	0.00	(0.0)	6815.18	0.00	6815.18
6F	7533.83	7533.83	(100.0)	0.00	(0.0)	7533.83	0.00	7533.83
5F	8145.72	8145.72	(100.0)	0.00	(0.0)	8145.72	0.00	8145.72
4F	8655.82	8655.82	(100.0)	0.00	(0.0)	8655.82	0.00	8655.82
3F	9070.55	9070.55	(100.0)	0.00	(0.0)	9070.55	0.00	9070.55
2F	9389.58	9389.58	(100.0)	0.00	(0.0)	9389.58	0.00	9389.58
1F	9613.32	9613.32	(100.0)	0.00	(0.0)	9613.32	0.00	9613.32

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.7343	400.0	1/544
10F	C	1	0.9809	400.0	1/407
9F	C	1	1.0927	400.0	1/366
8F	C	1	1.2522	400.0	1/319
7F	C	1	1.3231	400.0	1/302
6F	C	1	1.2839	400.0	1/311
5F	C	1	1.3508	400.0	1/296
4F	C	1	1.4068	400.0	1/284


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 3927	400. 0	1/287
2F	C	1	1. 3616	400. 0	1/293
1F	C	1	0. 9437	400. 0	1/423

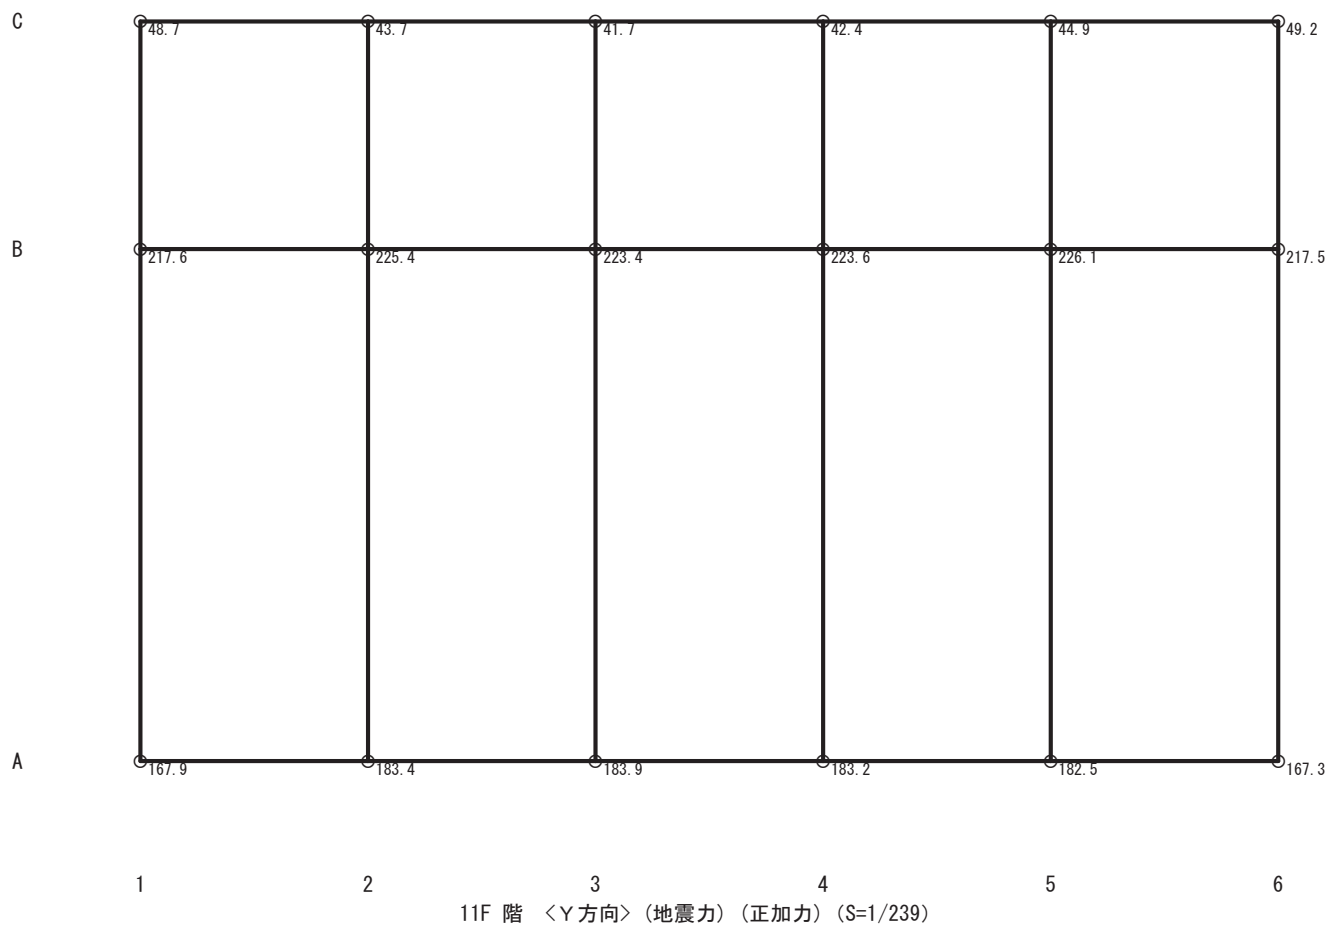


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	433. 96	(16. 2)	433. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	453. 49	(17. 0)	453. 49	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	449. 15	(16. 8)	449. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	448. 98	(16. 8)	448. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	452. 58	(16. 9)	452. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	434. 23	(16. 2)	434. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2672. 39	(100. 0)	2672. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

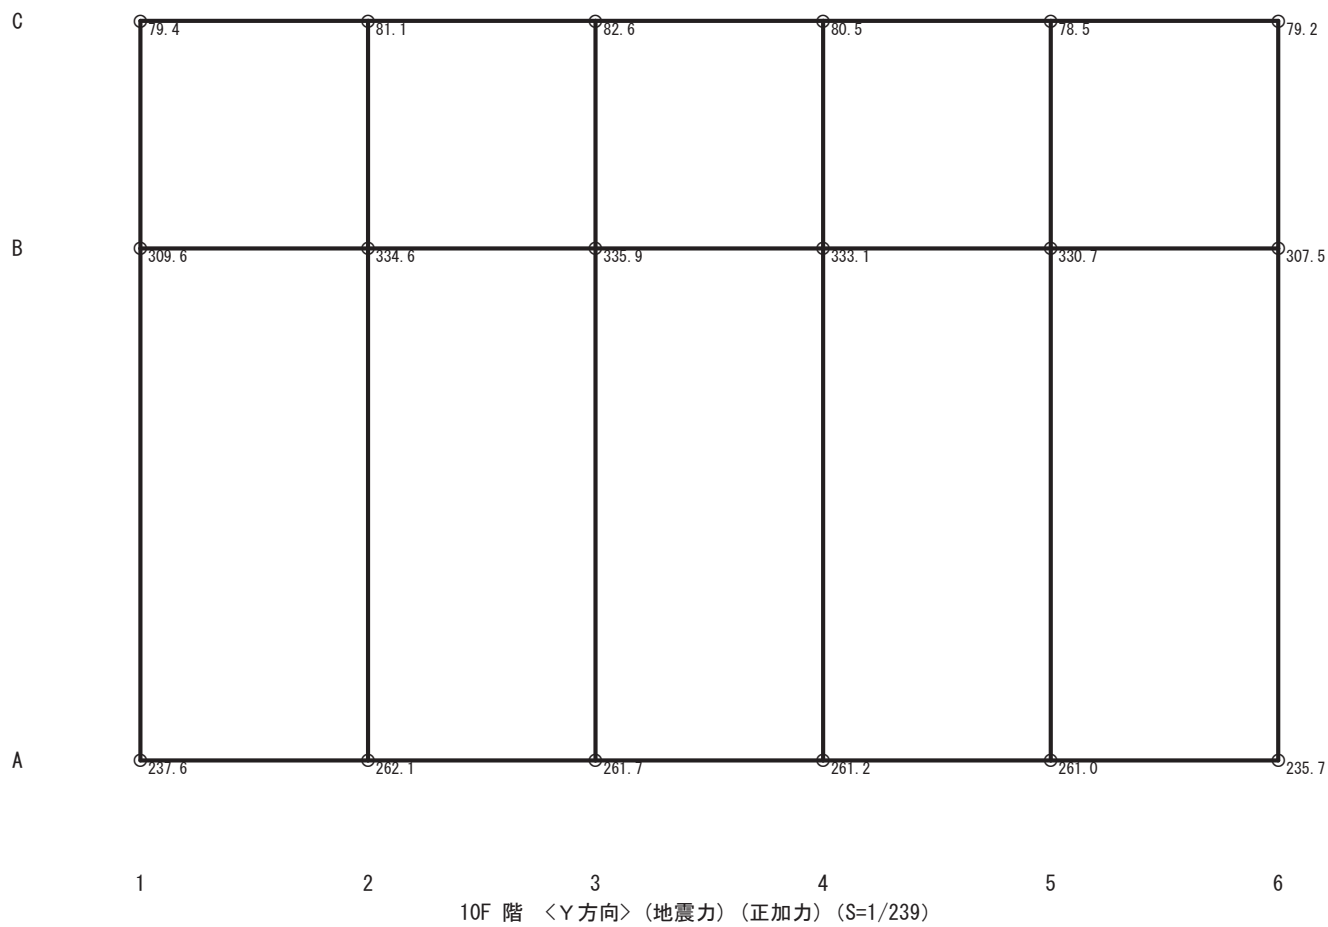


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	622.44	(15.8)	622.44	0.00	(100.0)	(0.0)
5	670.16	(17.0)	670.16	0.00	(100.0)	(0.0)
4	674.72	(17.1)	674.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	680.15	(17.2)	680.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	677.80	(17.2)	677.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	626.54	(15.9)	626.54	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3951.81	(100.0)	3951.81	0.00	(100.0)	(0.0)

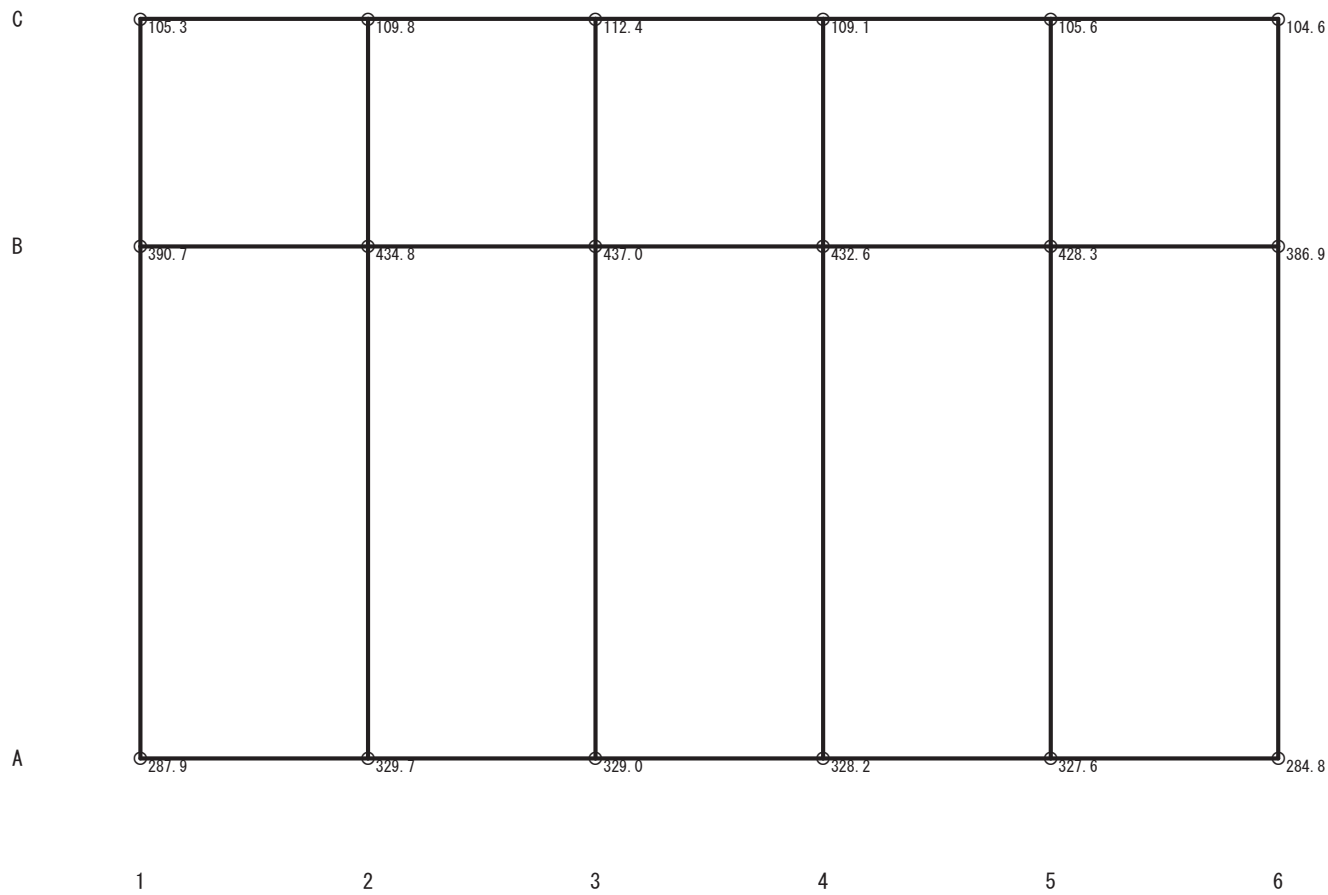


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	776.19	(15.4)	776.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	861.51	(17.1)	861.51	0.00	(100.0)	(0.0)
4	869.81	(17.2)	869.81	0.00	(100.0)	(0.0)
3	878.45	(17.4)	878.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	874.21	(17.3)	874.21	0.00	(100.0)	(0.0)
1	783.88	(15.5)	783.88	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5044.05	(100.0)	5044.05	0.00	(100.0)	(0.0)

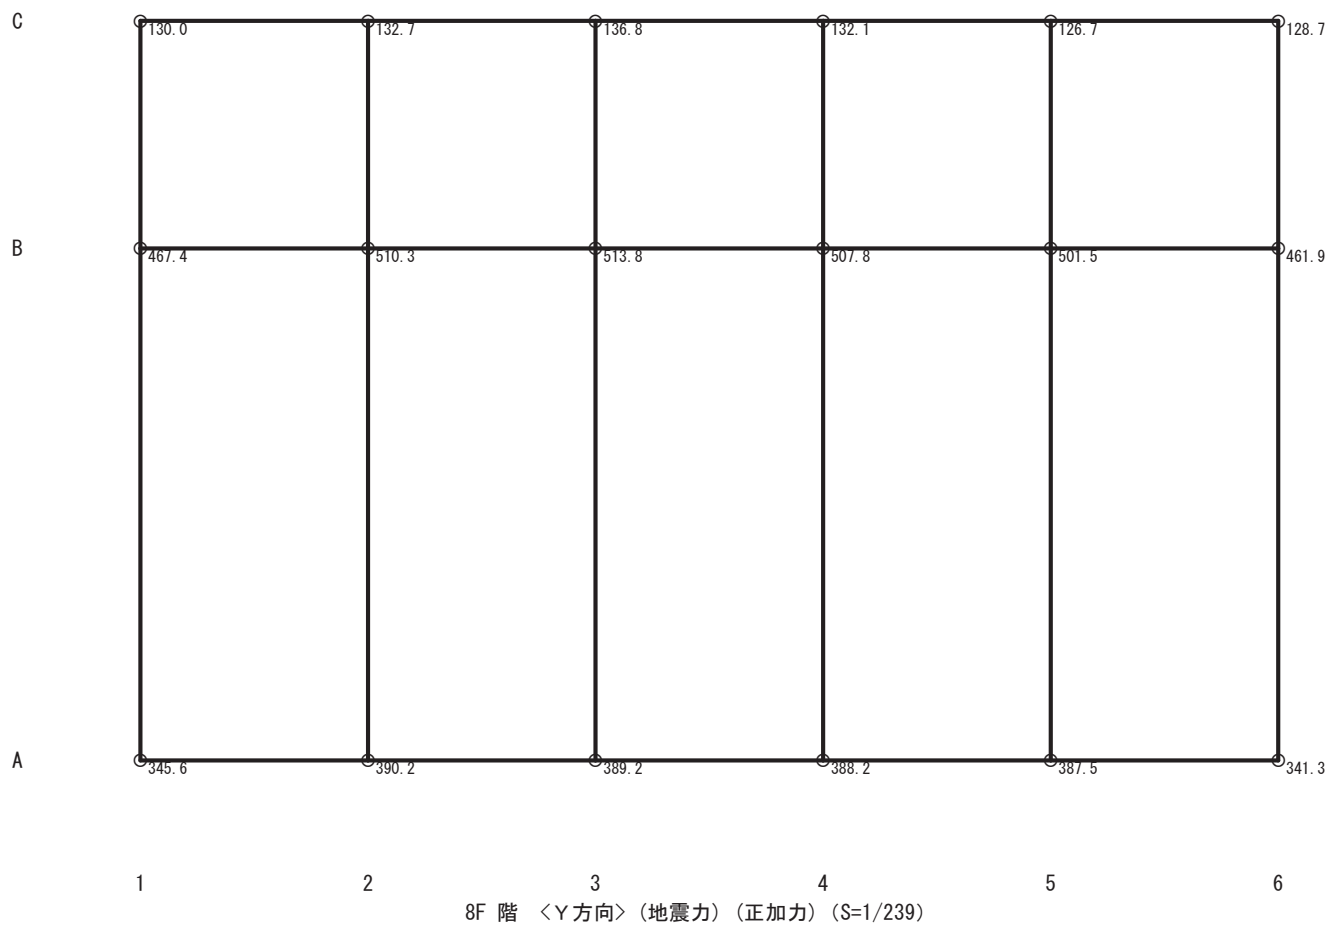


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	931.94	(15.6)	931.94	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1015.78	(17.0)	1015.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1028.17	(17.2)	1028.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1039.75	(17.4)	1039.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1033.23	(17.2)	1033.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	943.02	(15.7)	943.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5991.89	(100.0)	5991.89	0.00	(100.0)	(0.0)

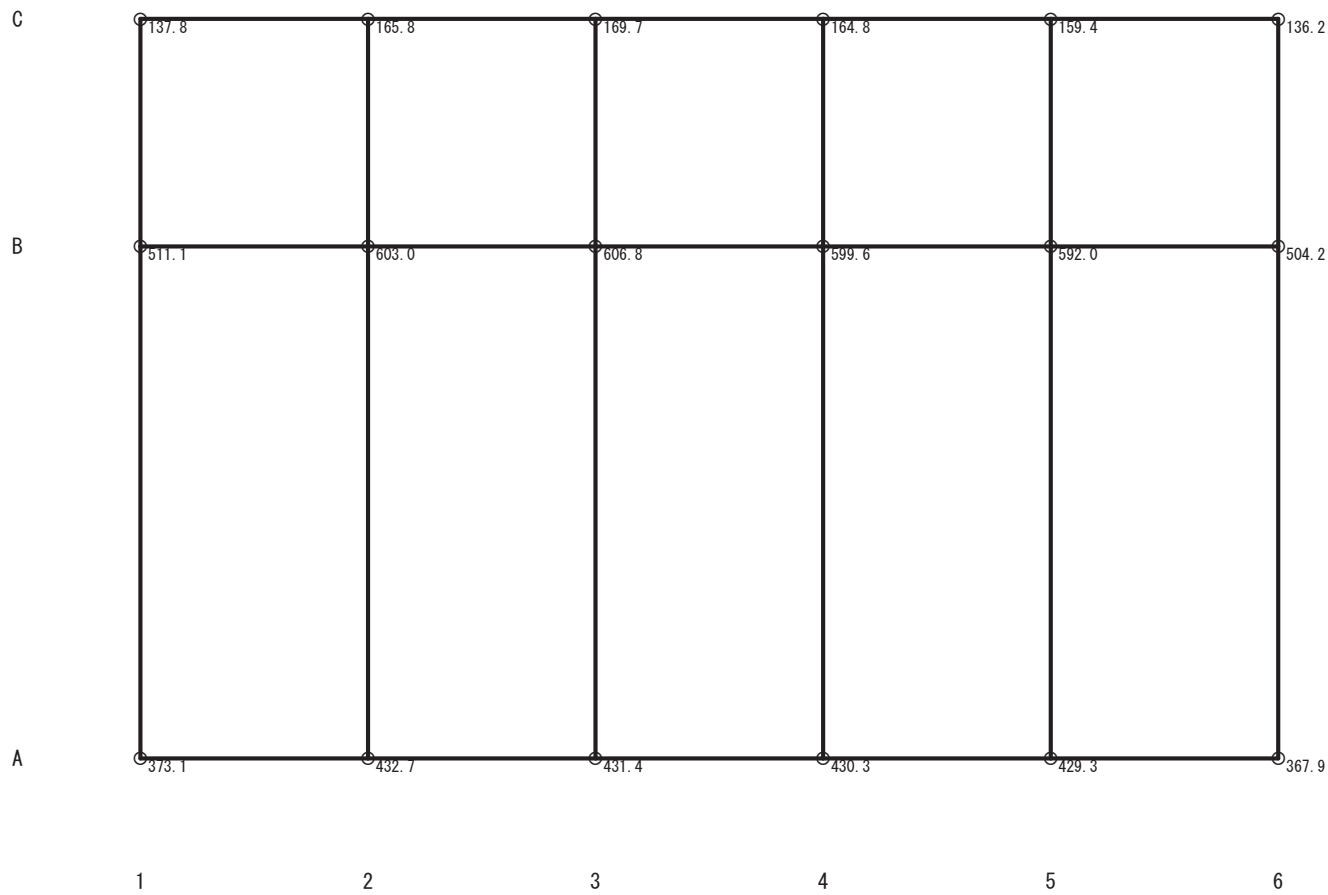


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1008.27	(14.8)	1008.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1180.78	(17.3)	1180.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1194.68	(17.5)	1194.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1207.94	(17.7)	1207.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1201.49	(17.6)	1201.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1022.03	(15.0)	1022.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6815.18	(100.0)	6815.18	0.00	(100.0)	(0.0)

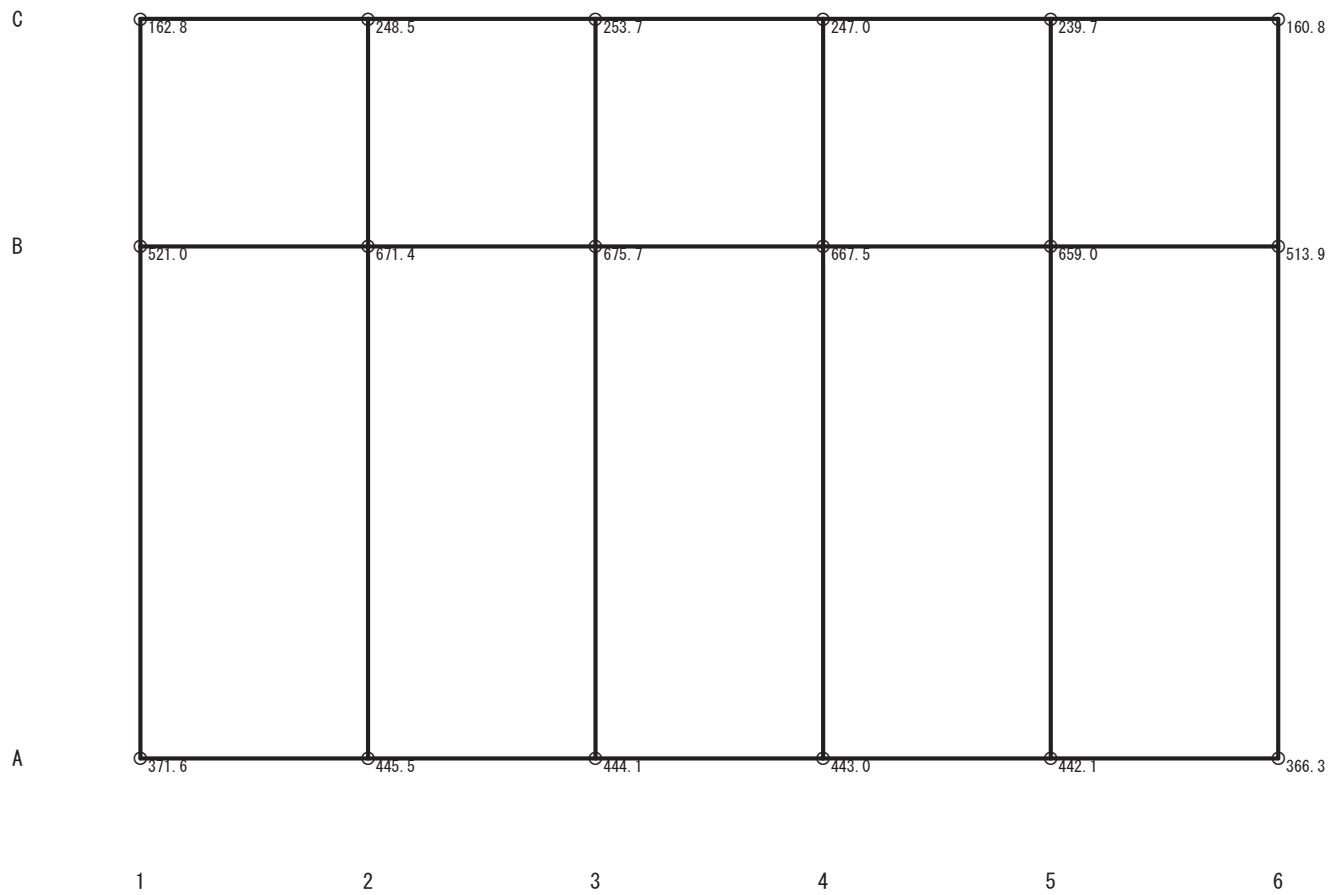


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1041.05	(13.8)	1041.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1340.84	(17.8)	1340.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1357.52	(18.0)	1357.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1373.59	(18.2)	1373.59	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1365.48	(18.1)	1365.48	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1055.35	(14.0)	1055.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7533.83	(100.0)	7533.83	0.00	(100.0)	(0.0)

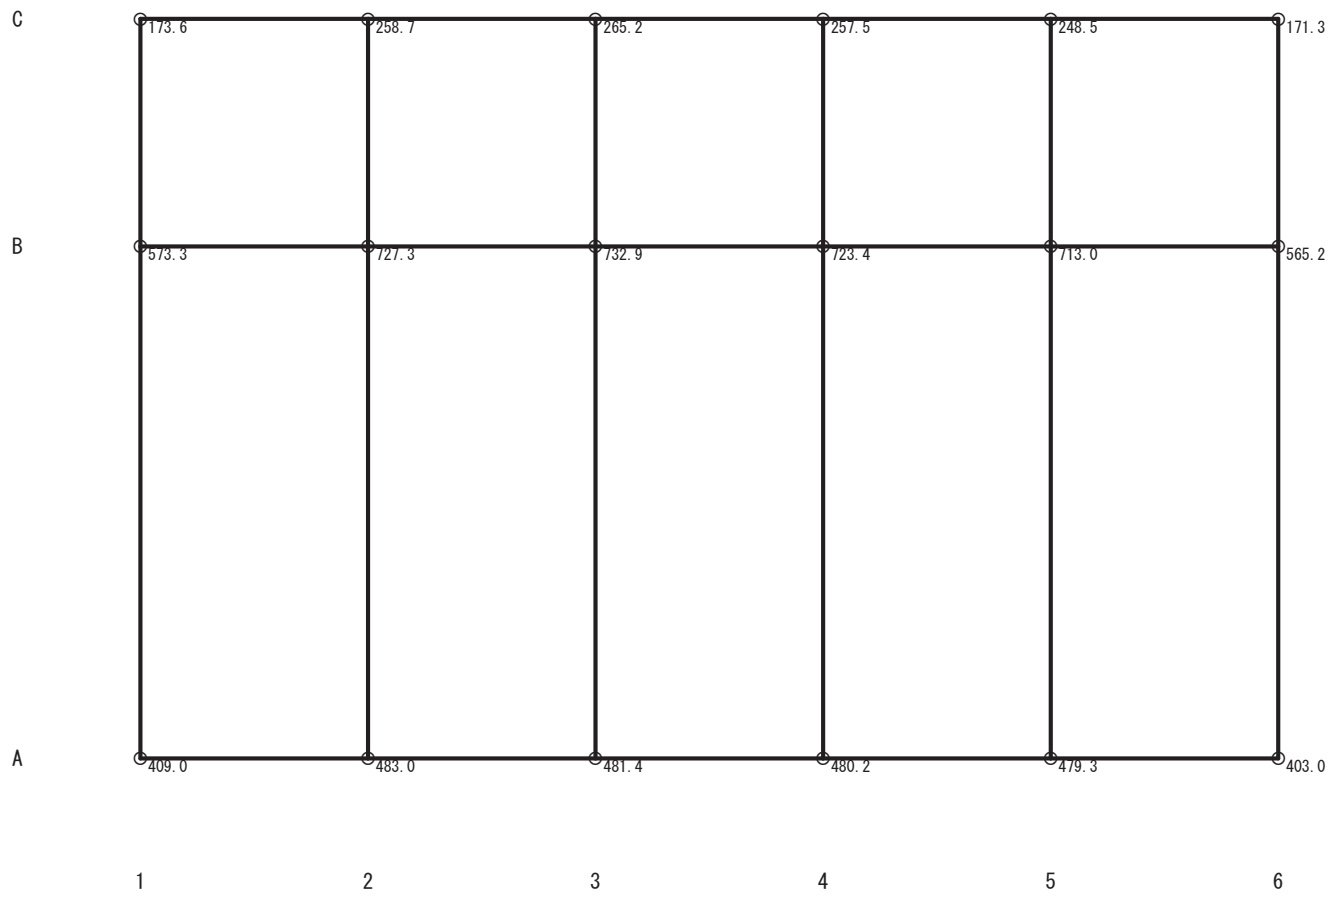


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1139.58	(14.0)	1139.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1440.75	(17.7)	1440.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.09	(17.9)	1461.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1479.51	(18.2)	1479.51	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1468.96	(18.0)	1468.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1155.83	(14.2)	1155.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8145.72	(100.0)	8145.72	0.00	(100.0)	(0.0)

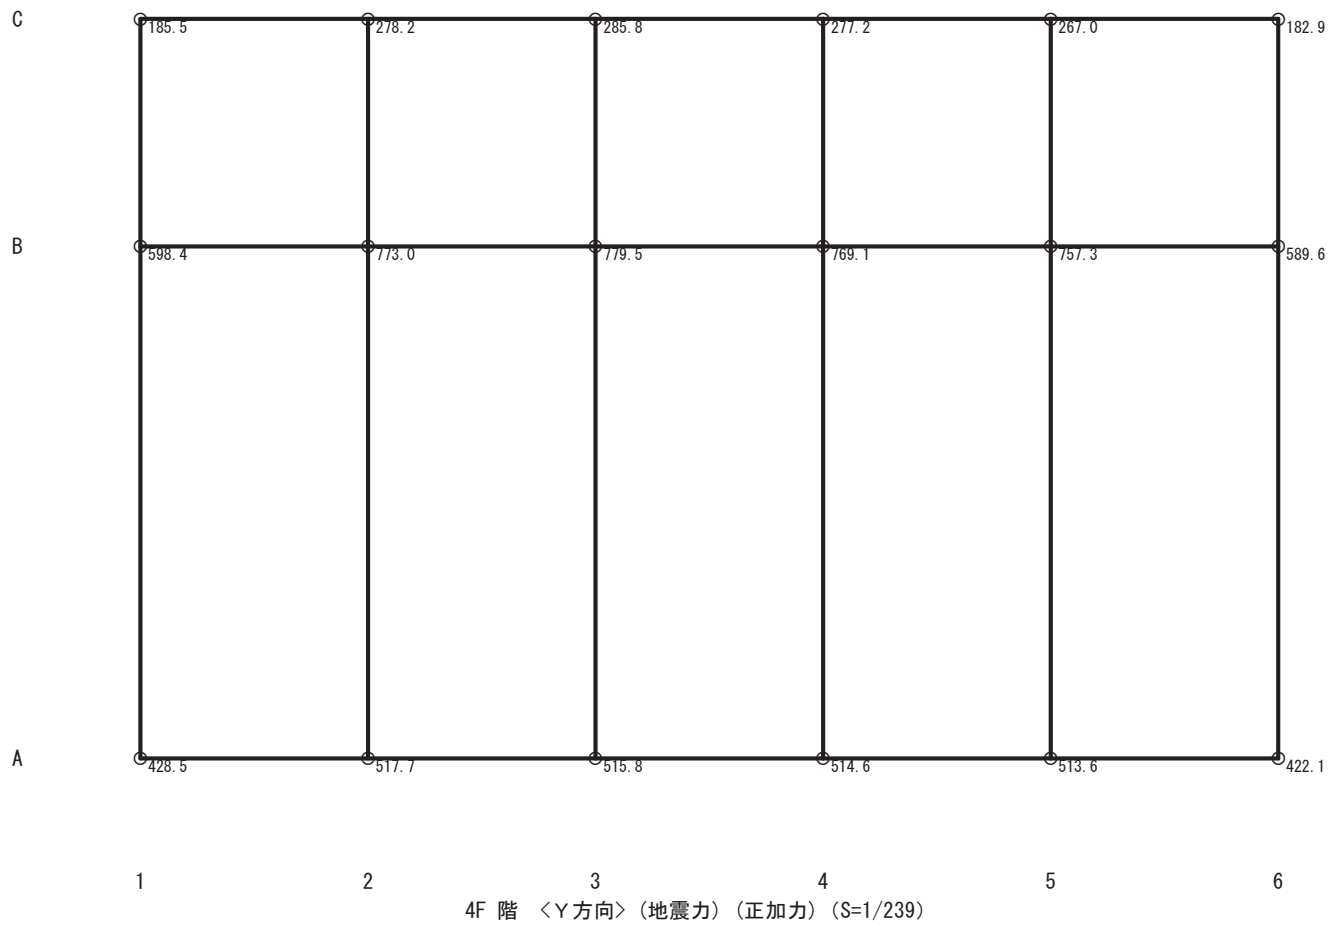


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1194.67	(13.8)	1194.67	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1537.86	(17.8)	1537.86	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1560.91	(18.0)	1560.91	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1581.06	(18.3)	1581.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1568.93	(18.1)	1568.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1212.39	(14.0)	1212.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8655.82	(100.0)	8655.82	0.00	(100.0)	(0.0)

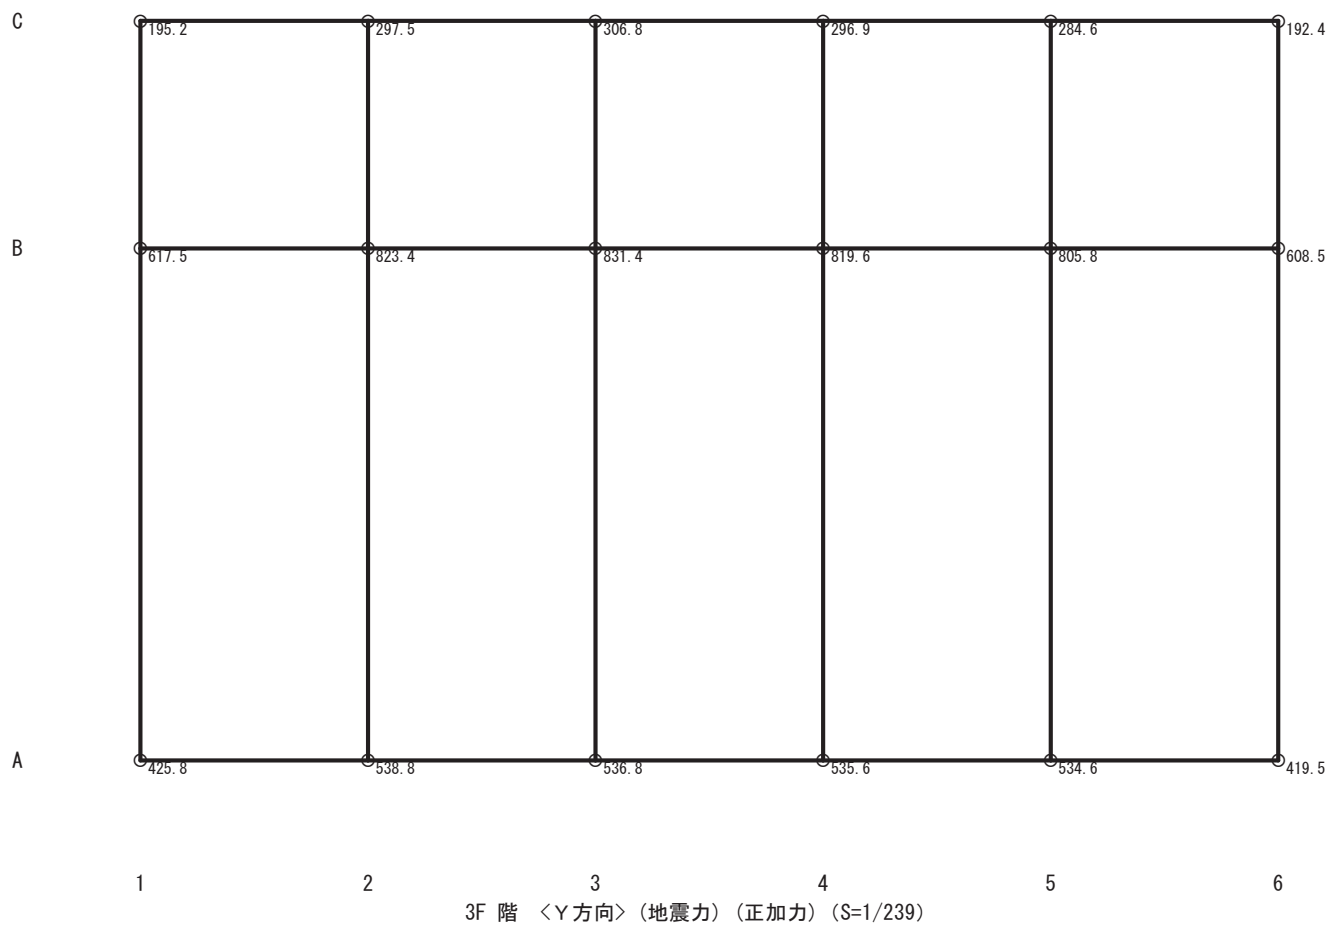

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1220.39	(13.5)	1220.39	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1625.00	(17.9)	1625.00	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1652.05	(18.2)	1652.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1674.94	(18.5)	1674.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1659.70	(18.3)	1659.70	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1238.47	(13.7)	1238.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9070.55	(100.0)	9070.55	0.00	(100.0)	(0.0)

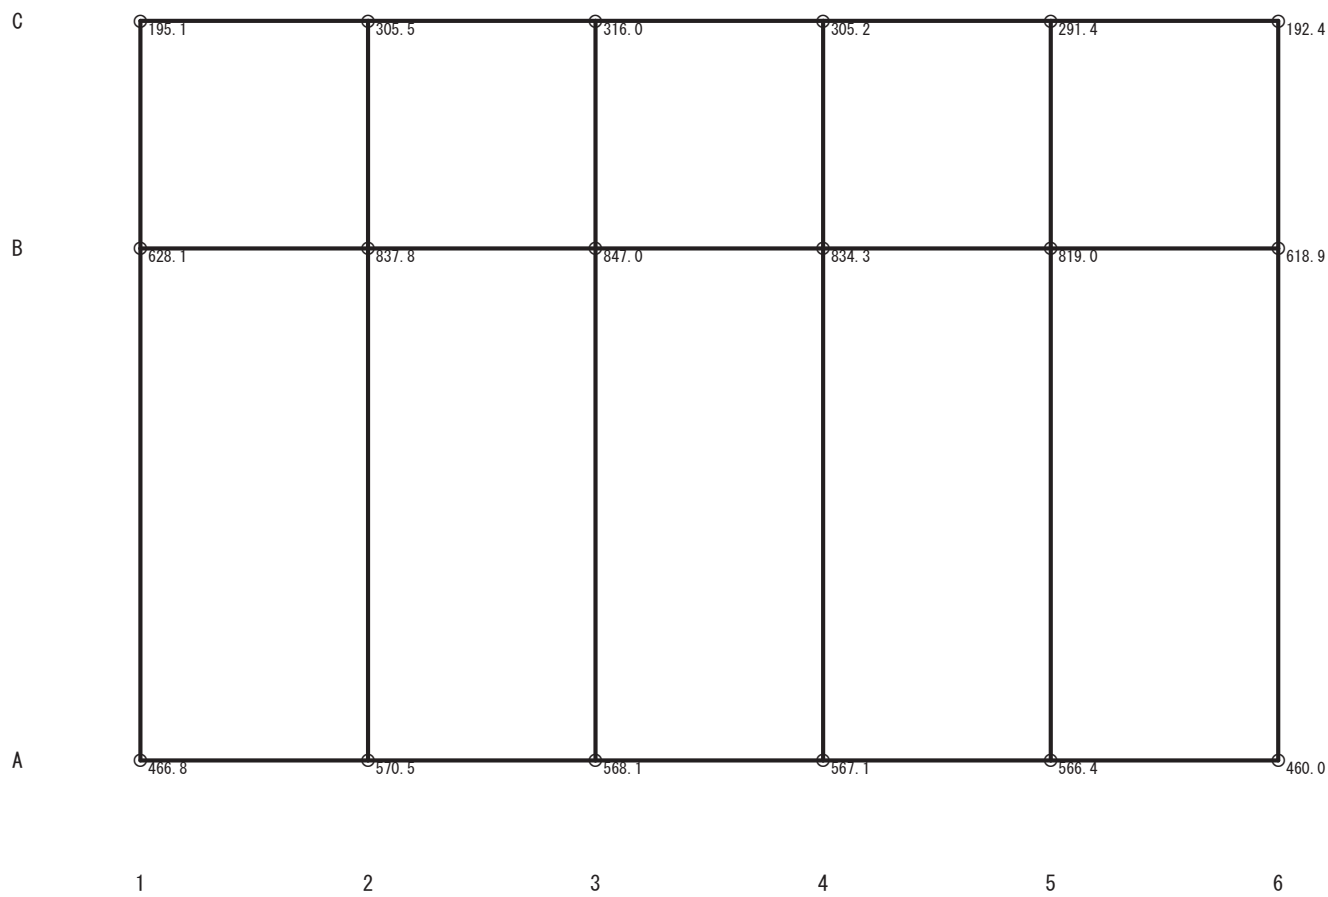

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1271.27	(13.5)	1271.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1676.71	(17.9)	1676.71	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1706.58	(18.2)	1706.58	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1731.10	(18.4)	1731.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1713.81	(18.3)	1713.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1290.11	(13.7)	1290.11	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9389.58	(100.0)	9389.58	0.00	(100.0)	(0.0)

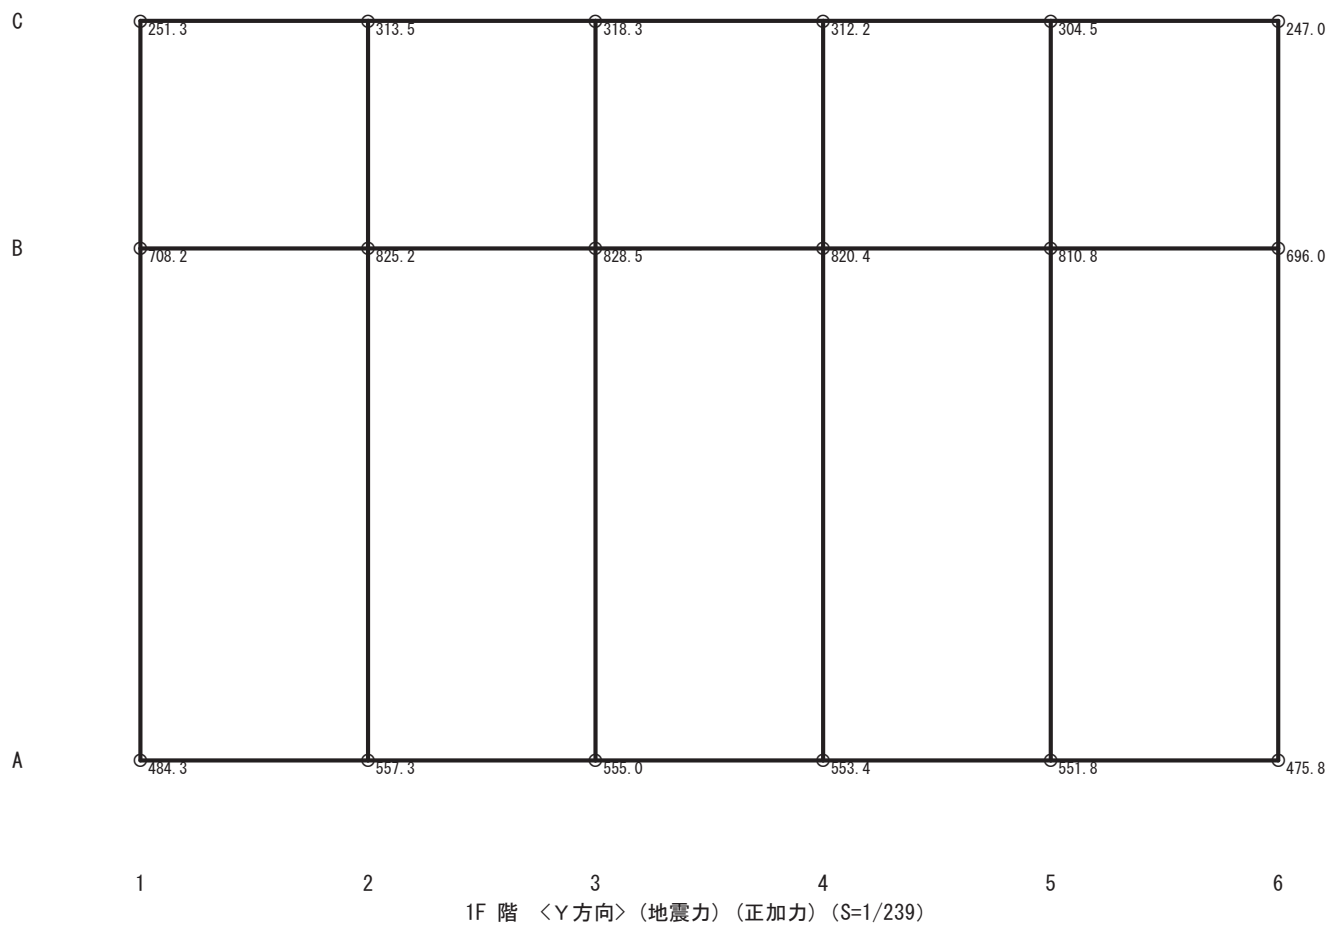

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1418.75	(14.8)	1418.75	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1667.16	(17.3)	1667.16	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1685.97	(17.5)	1685.97	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1701.80	(17.7)	1701.80	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1695.96	(17.6)	1695.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1443.68	(15.0)	1443.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9613.32	(100.0)	9613.32	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2672.39	2672.39	(100.0)	0.00	(0.0)	2672.39	0.00	2672.39
10F	3951.81	3951.81	(100.0)	0.00	(0.0)	3951.81	0.00	3951.81
9F	5044.05	5044.05	(100.0)	0.00	(0.0)	5044.05	0.00	5044.05
8F	5991.89	5991.89	(100.0)	0.00	(0.0)	5991.89	0.00	5991.89
7F	6815.18	6815.18	(100.0)	0.00	(0.0)	6815.18	0.00	6815.18
6F	7533.83	7533.83	(100.0)	0.00	(0.0)	7533.83	0.00	7533.83
5F	8145.72	8145.72	(100.0)	0.00	(0.0)	8145.72	0.00	8145.72
4F	8655.82	8655.82	(100.0)	0.00	(0.0)	8655.82	0.00	8655.82
3F	9070.55	9070.55	(100.0)	0.00	(0.0)	9070.55	0.00	9070.55
2F	9389.58	9389.58	(100.0)	0.00	(0.0)	9389.58	0.00	9389.58
1F	9613.32	9613.32	(100.0)	0.00	(0.0)	9613.32	0.00	9613.32

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	0.6799	400.0	1/588
10F	A	1	0.9667	400.0	1/413
9F	A	1	1.1631	400.0	1/343
8F	A	1	1.3427	400.0	1/297
7F	A	1	1.4581	400.0	1/274


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 5052	400. 0	1/265
5F	A	1	1. 5894	400. 0	1/251
4F	A	1	1. 6452	400. 0	1/243
3F	A	1	1. 6260	400. 0	1/246
2F	A	1	1. 5687	400. 0	1/254
1F	A	1	1. 0601	400. 0	1/377

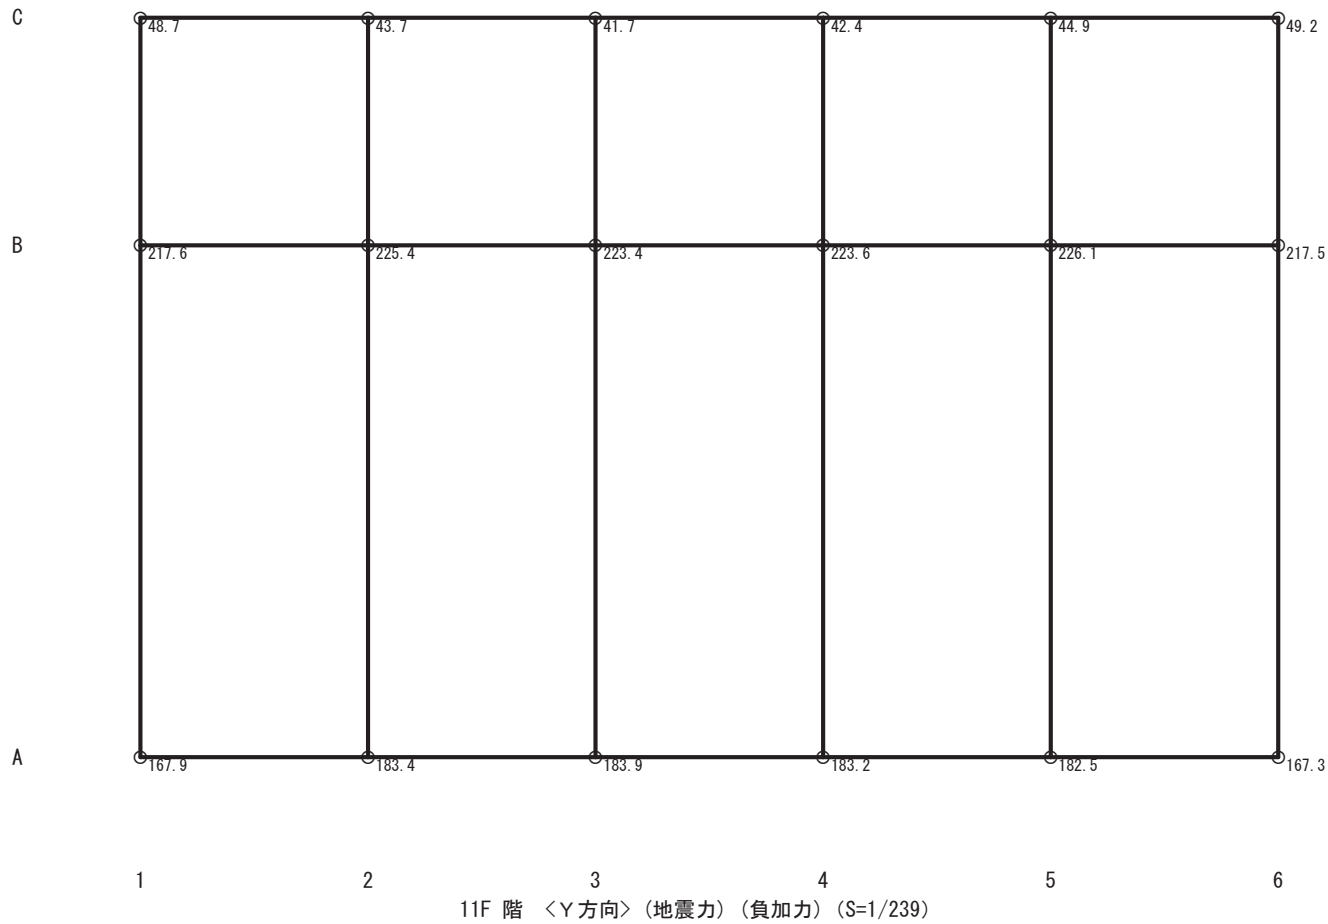


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	433. 96	(16. 2)	433. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	453. 49	(17. 0)	453. 49	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	449. 15	(16. 8)	449. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	448. 98	(16. 8)	448. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	452. 58	(16. 9)	452. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	434. 23	(16. 2)	434. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2672. 39	(100. 0)	2672. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

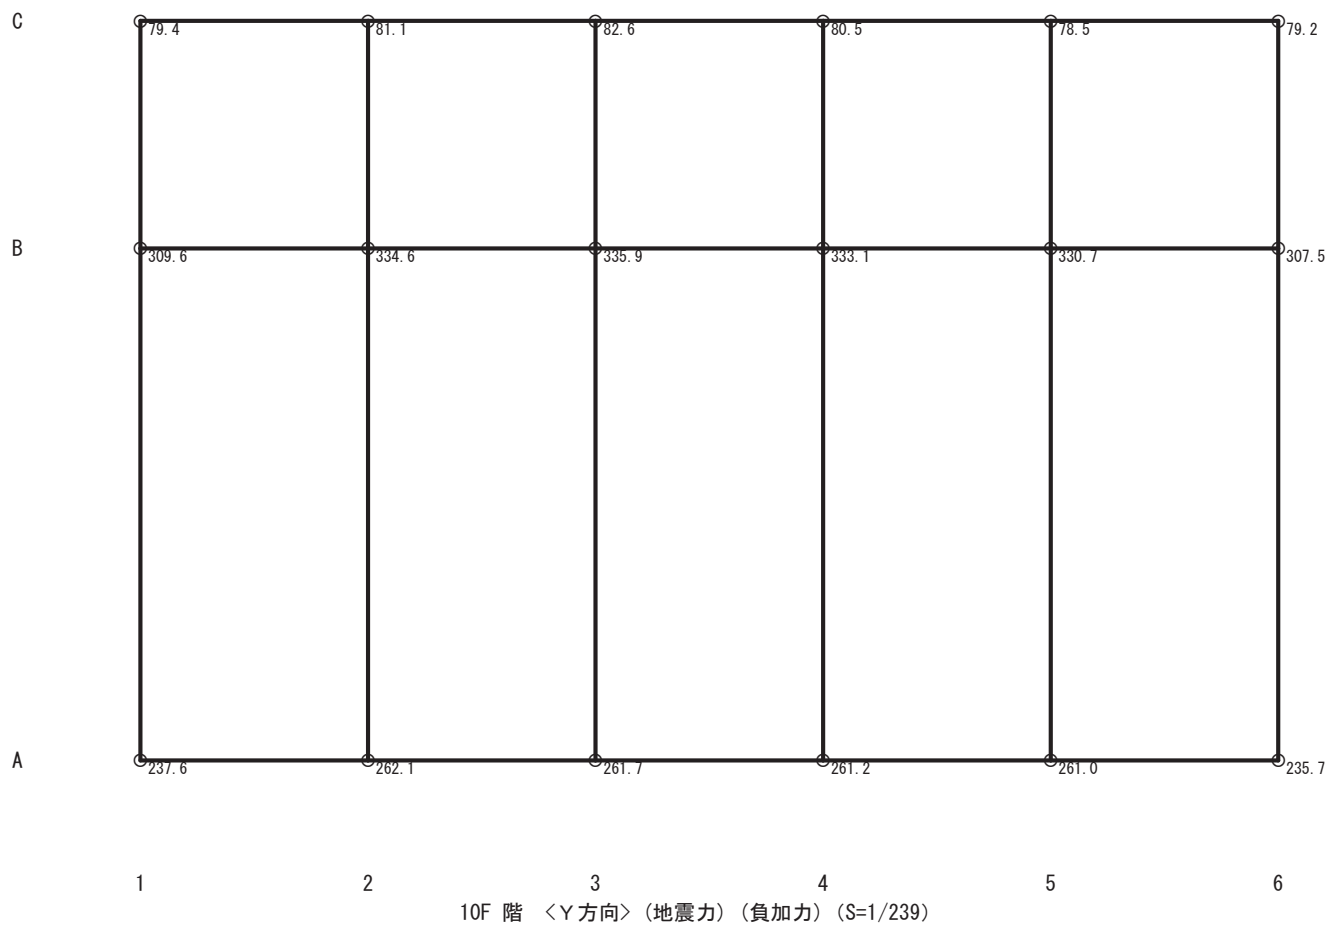


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	622.44	(15.8)	622.44	0.00	(100.0)	(0.0)
5	670.16	(17.0)	670.16	0.00	(100.0)	(0.0)
4	674.72	(17.1)	674.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	680.15	(17.2)	680.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	677.80	(17.2)	677.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	626.54	(15.9)	626.54	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3951.81	(100.0)	3951.81	0.00	(100.0)	(0.0)

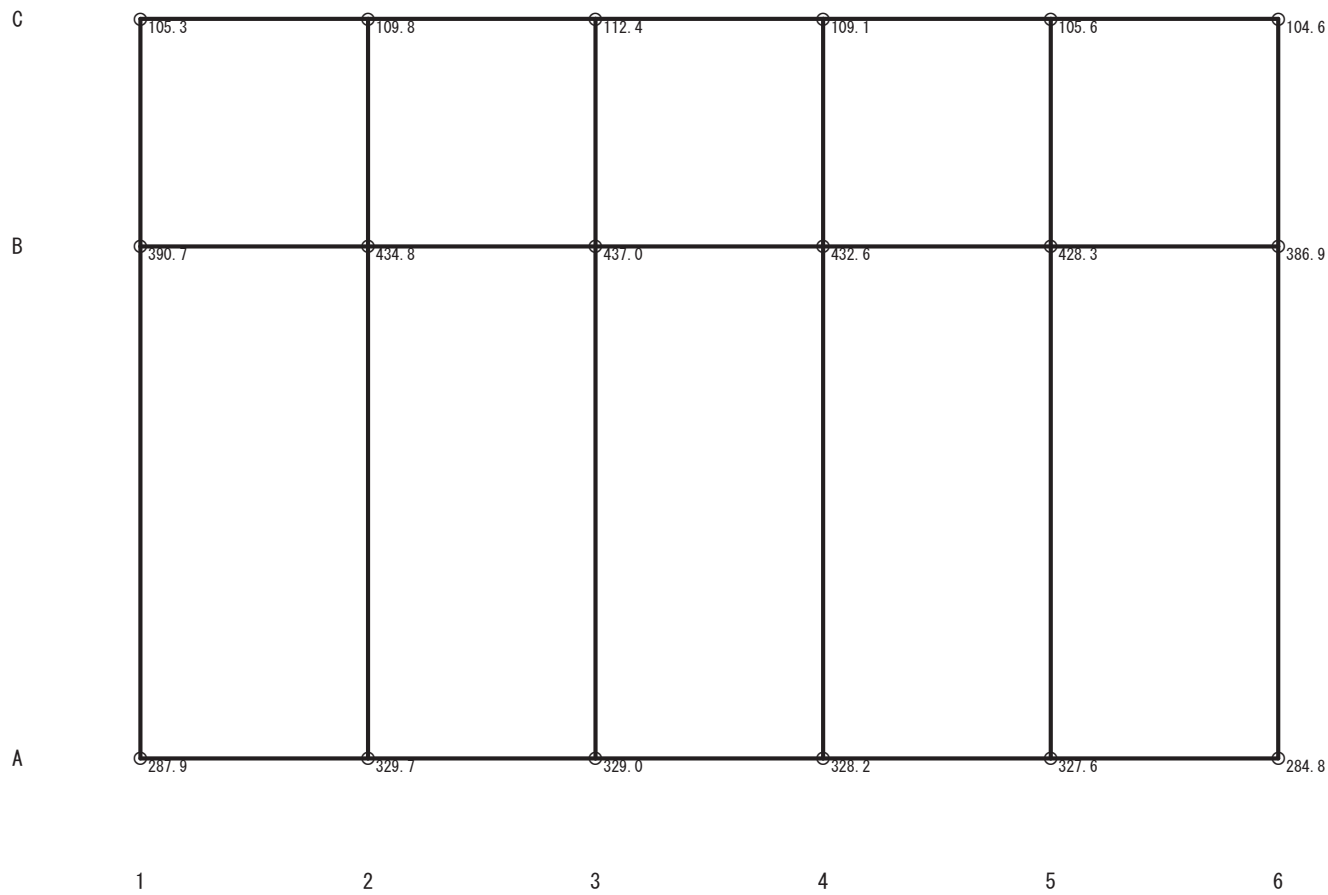


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	776.19	(15.4)	776.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	861.51	(17.1)	861.51	0.00	(100.0)	(0.0)
4	869.81	(17.2)	869.81	0.00	(100.0)	(0.0)
3	878.45	(17.4)	878.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	874.21	(17.3)	874.21	0.00	(100.0)	(0.0)
1	783.88	(15.5)	783.88	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5044.05	(100.0)	5044.05	0.00	(100.0)	(0.0)

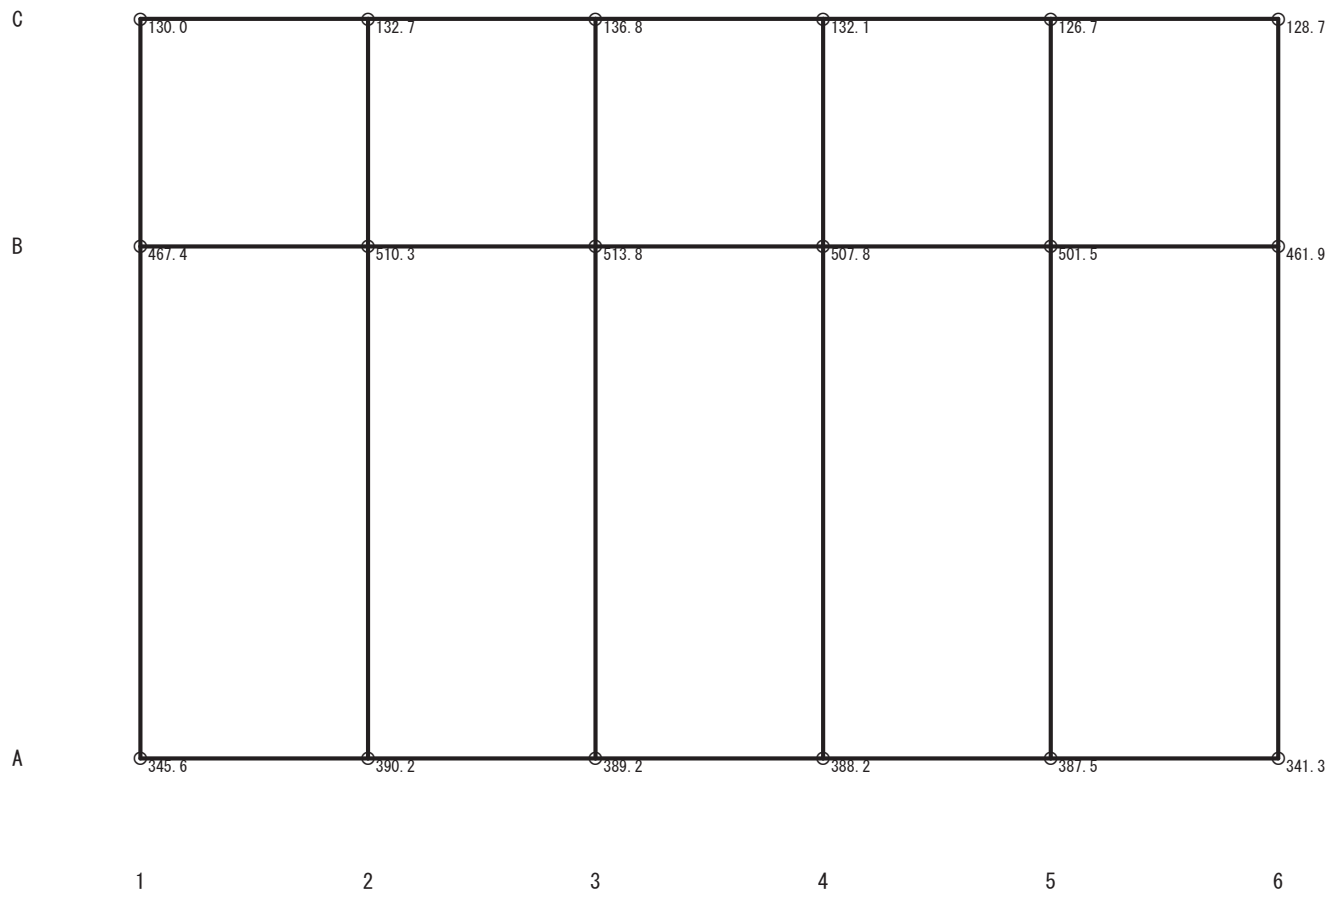


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	931.94	(15.6)	931.94	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1015.78	(17.0)	1015.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1028.17	(17.2)	1028.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1039.75	(17.4)	1039.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1033.23	(17.2)	1033.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	943.02	(15.7)	943.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5991.89	(100.0)	5991.89	0.00	(100.0)	(0.0)

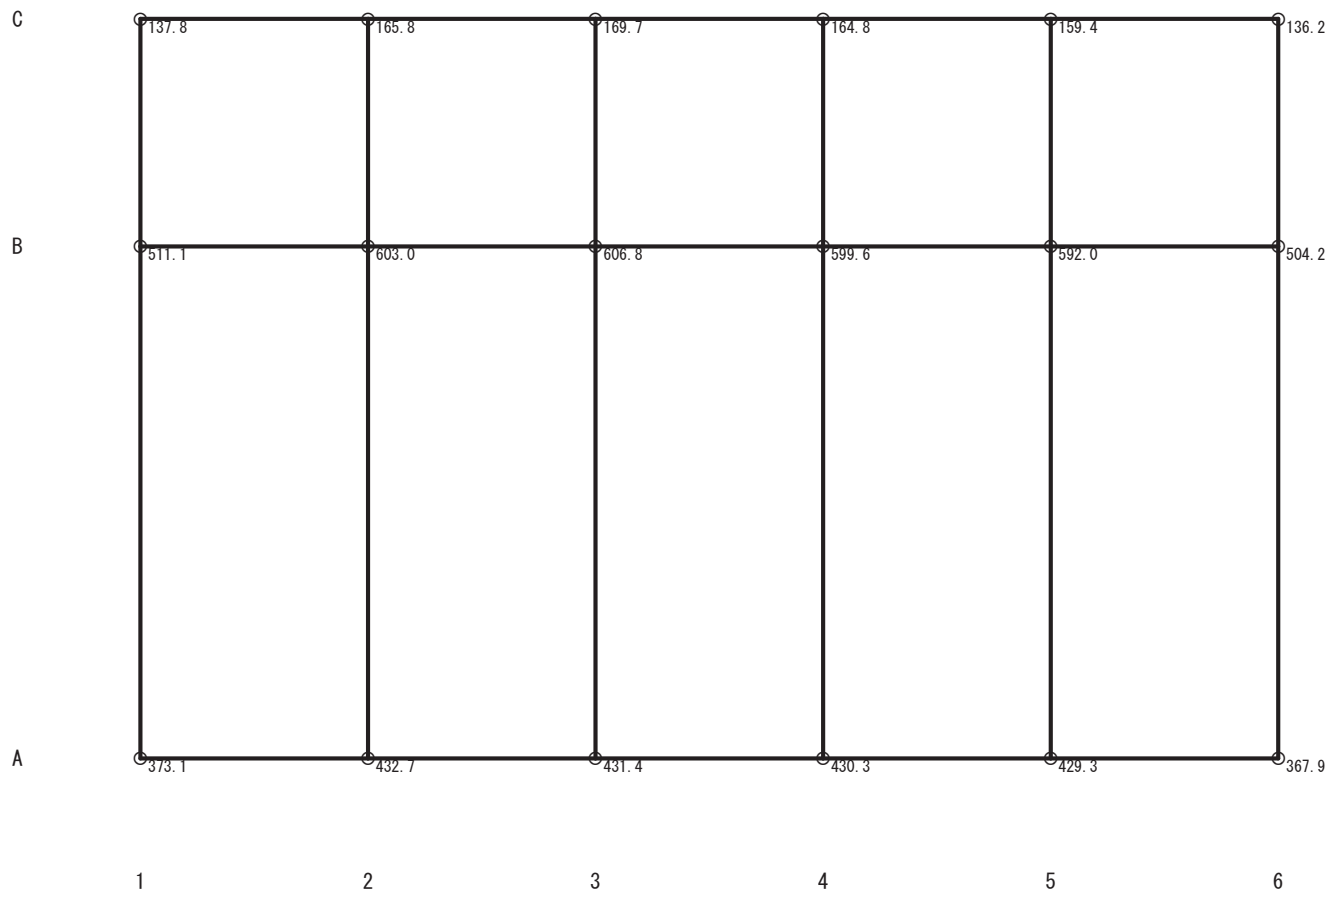


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1008.27	(14.8)	1008.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1180.78	(17.3)	1180.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1194.68	(17.5)	1194.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1207.94	(17.7)	1207.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1201.49	(17.6)	1201.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1022.03	(15.0)	1022.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6815.18	(100.0)	6815.18	0.00	(100.0)	(0.0)

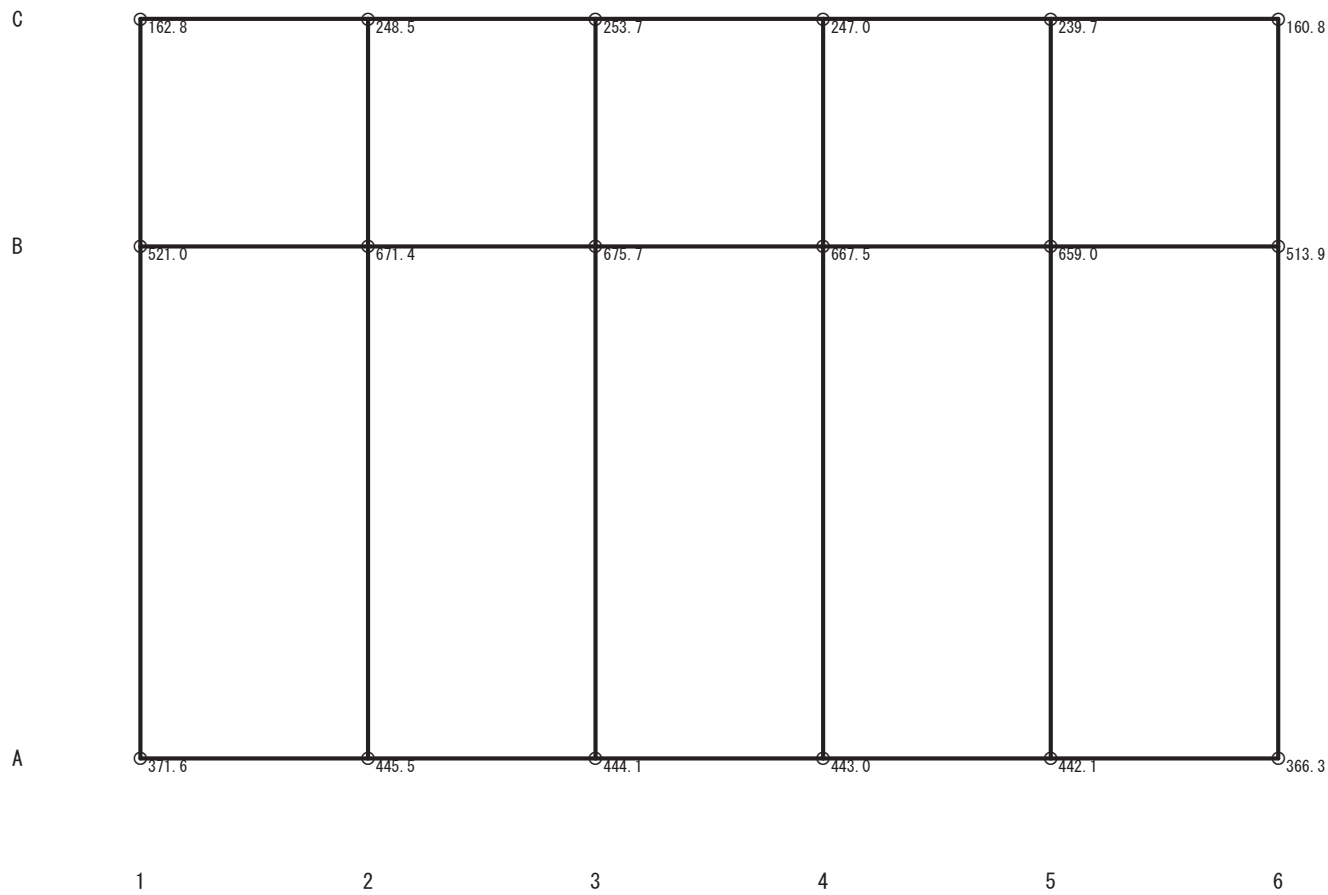


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1041.05	(13.8)	1041.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1340.84	(17.8)	1340.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1357.52	(18.0)	1357.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1373.59	(18.2)	1373.59	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1365.48	(18.1)	1365.48	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1055.35	(14.0)	1055.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7533.83	(100.0)	7533.83	0.00	(100.0)	(0.0)

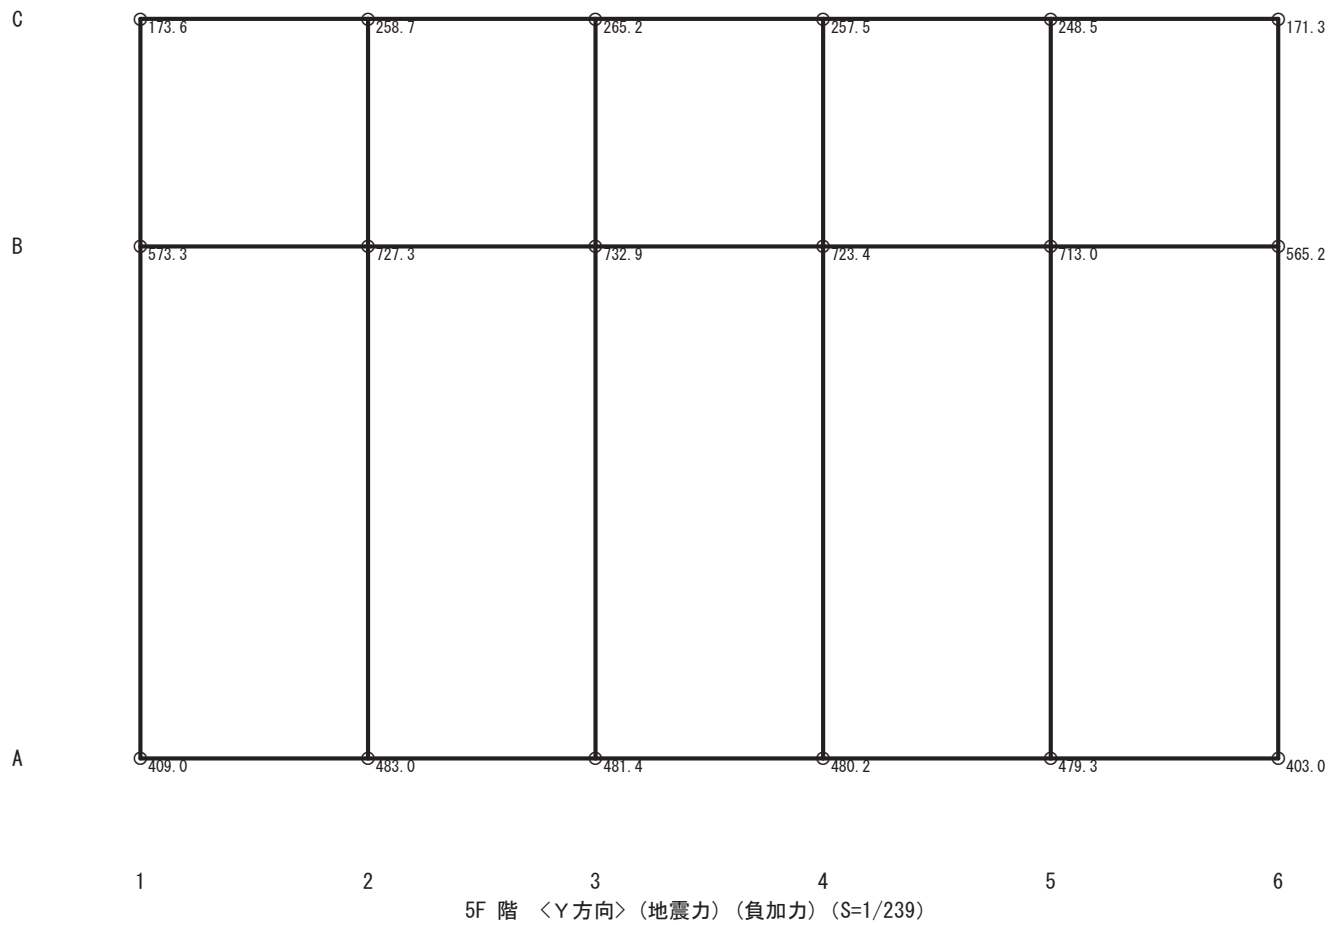


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1139.58	(14.0)	1139.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1440.75	(17.7)	1440.75	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.09	(17.9)	1461.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1479.51	(18.2)	1479.51	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1468.96	(18.0)	1468.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1155.83	(14.2)	1155.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8145.72	(100.0)	8145.72	0.00	(100.0)	(0.0)

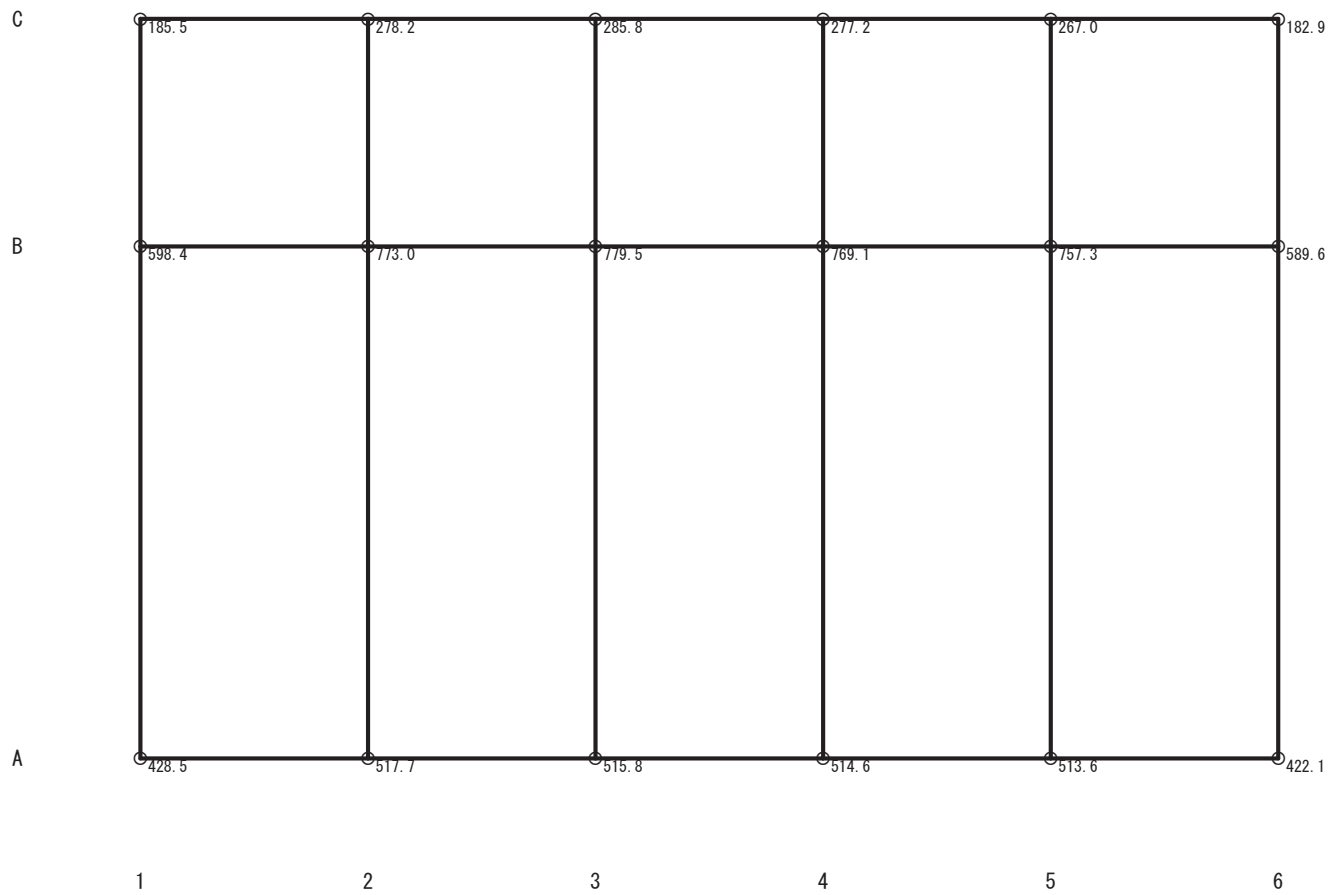


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1194.67	(13.8)	1194.67	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1537.86	(17.8)	1537.86	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1560.91	(18.0)	1560.91	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1581.06	(18.3)	1581.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1568.93	(18.1)	1568.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1212.39	(14.0)	1212.39	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8655.82	(100.0)	8655.82	0.00	(100.0)	(0.0)

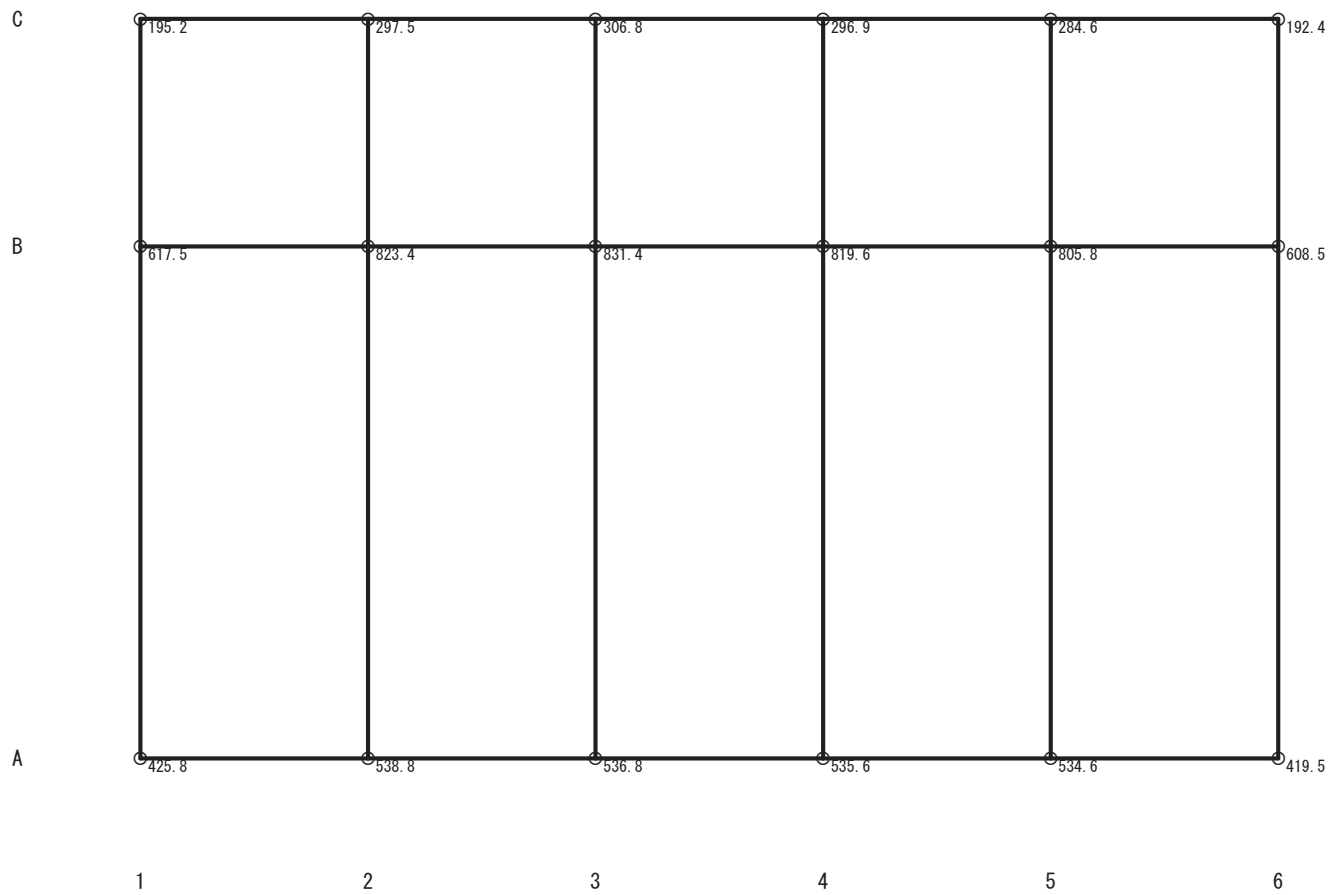

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1220.39	(13.5)	1220.39	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1625.00	(17.9)	1625.00	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1652.05	(18.2)	1652.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1674.94	(18.5)	1674.94	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1659.70	(18.3)	1659.70	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1238.47	(13.7)	1238.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9070.55	(100.0)	9070.55	0.00	(100.0)	(0.0)

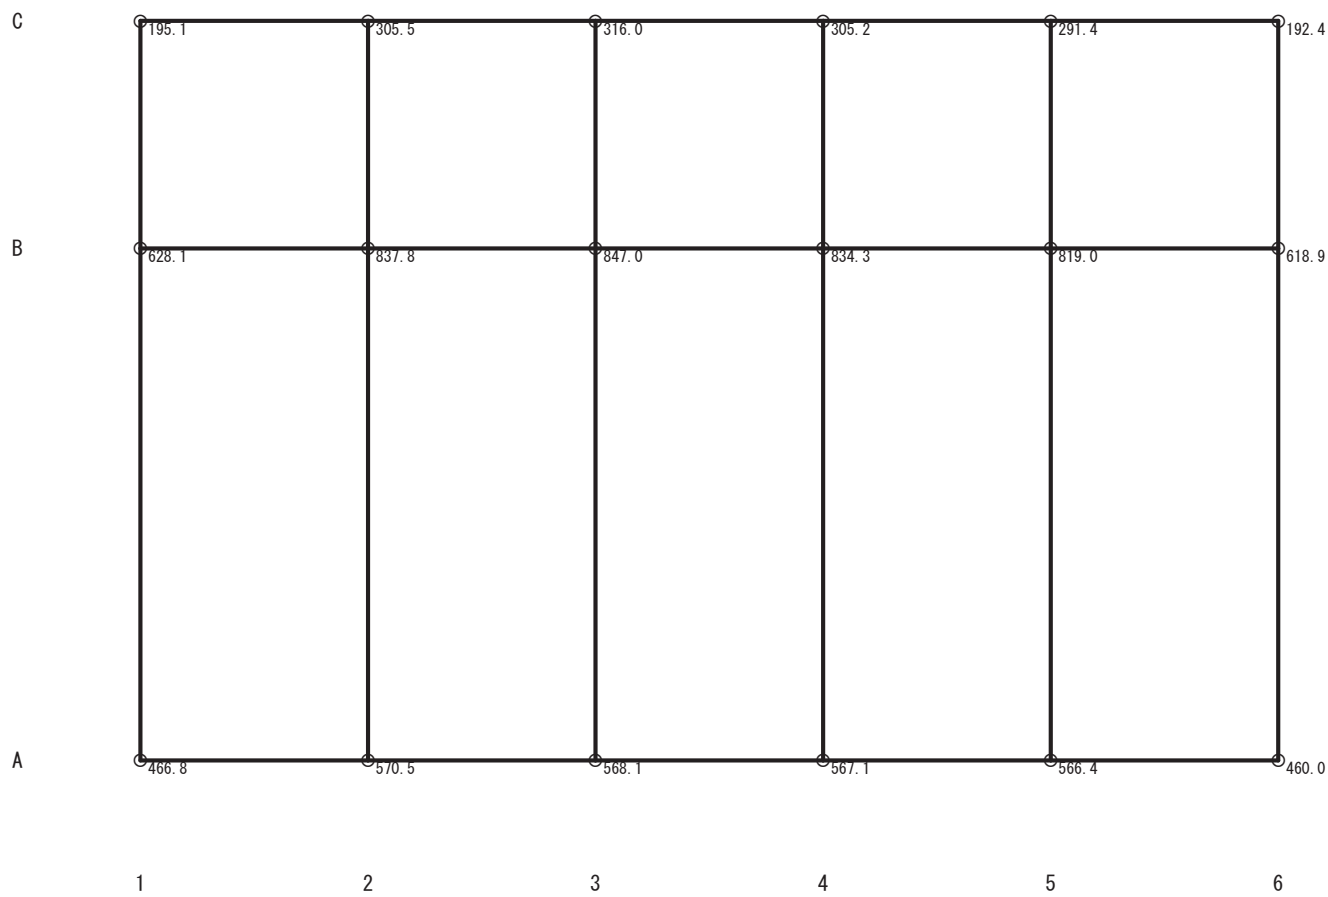

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1271.27	(13.5)	1271.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1676.71	(17.9)	1676.71	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1706.58	(18.2)	1706.58	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1731.10	(18.4)	1731.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1713.81	(18.3)	1713.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1290.11	(13.7)	1290.11	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9389.58	(100.0)	9389.58	0.00	(100.0)	(0.0)

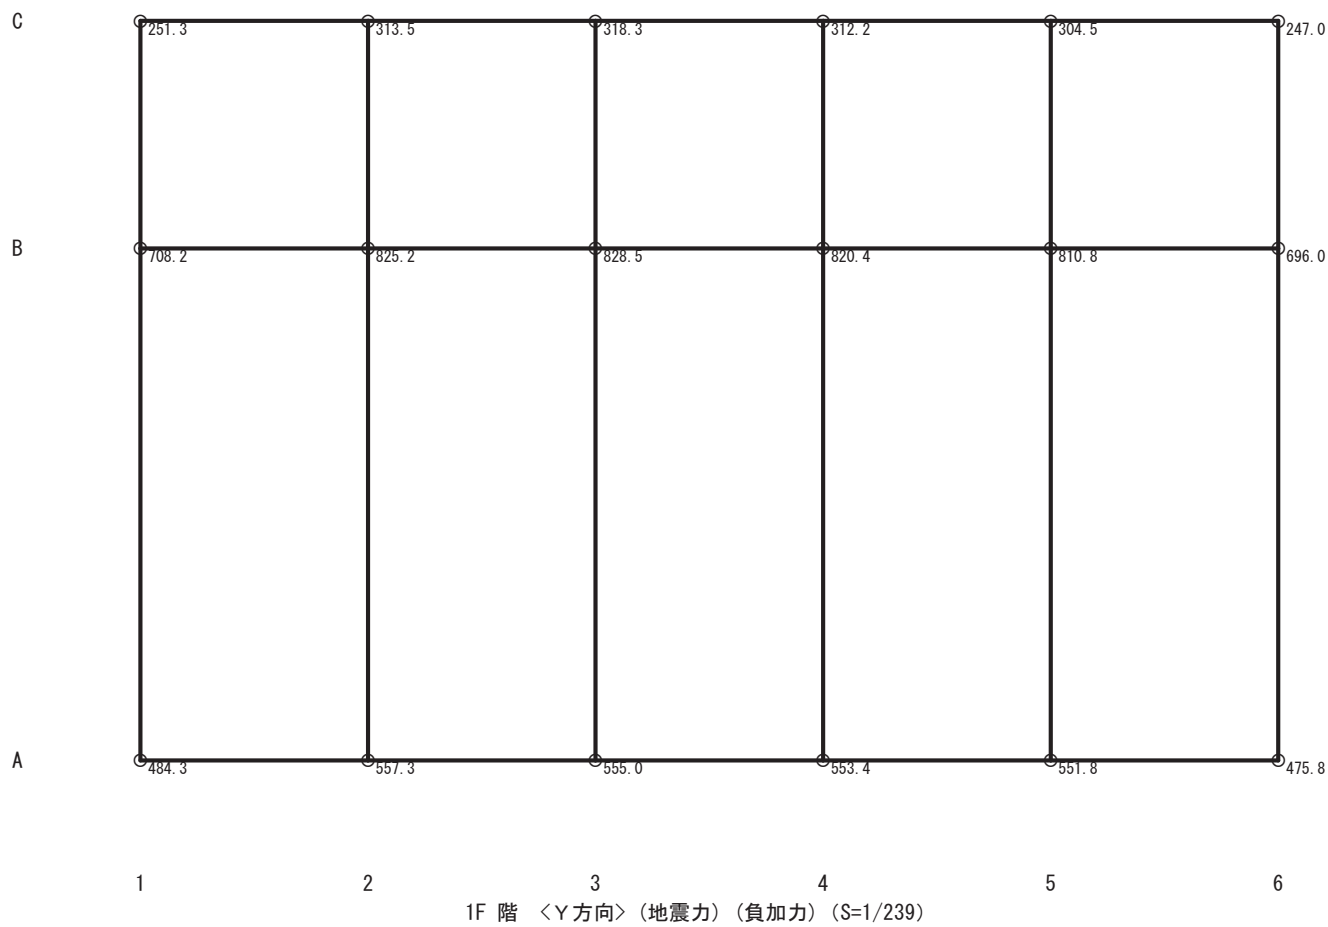

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1418.75	(14.8)	1418.75	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1667.16	(17.3)	1667.16	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1685.97	(17.5)	1685.97	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1701.80	(17.7)	1701.80	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1695.96	(17.6)	1695.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1443.68	(15.0)	1443.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9613.32	(100.0)	9613.32	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2672.39	2672.39	(100.0)	0.00	(0.0)	2672.39	0.00	2672.39
10F	3951.81	3951.81	(100.0)	0.00	(0.0)	3951.81	0.00	3951.81
9F	5044.05	5044.05	(100.0)	0.00	(0.0)	5044.05	0.00	5044.05
8F	5991.89	5991.89	(100.0)	0.00	(0.0)	5991.89	0.00	5991.89
7F	6815.18	6815.18	(100.0)	0.00	(0.0)	6815.18	0.00	6815.18
6F	7533.83	7533.83	(100.0)	0.00	(0.0)	7533.83	0.00	7533.83
5F	8145.72	8145.72	(100.0)	0.00	(0.0)	8145.72	0.00	8145.72
4F	8655.82	8655.82	(100.0)	0.00	(0.0)	8655.82	0.00	8655.82
3F	9070.55	9070.55	(100.0)	0.00	(0.0)	9070.55	0.00	9070.55
2F	9389.58	9389.58	(100.0)	0.00	(0.0)	9389.58	0.00	9389.58
1F	9613.32	9613.32	(100.0)	0.00	(0.0)	9613.32	0.00	9613.32

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	0.6799	400.0	1/588
10F	A	1	0.9667	400.0	1/413
9F	A	1	1.1631	400.0	1/343
8F	A	1	1.3427	400.0	1/297
7F	A	1	1.4581	400.0	1/274


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 5052	400. 0	1/265
5F	A	1	1. 5894	400. 0	1/251
4F	A	1	1. 6452	400. 0	1/243
3F	A	1	1. 6260	400. 0	1/246
2F	A	1	1. 5687	400. 0	1/254
1F	A	1	1. 0601	400. 0	1/377


A-3.3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$


- N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
- C_i : 層せん断力係数
- Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
- *** は柱のせん断力が0の位置を示す


※ 正加力、負加力と同じ

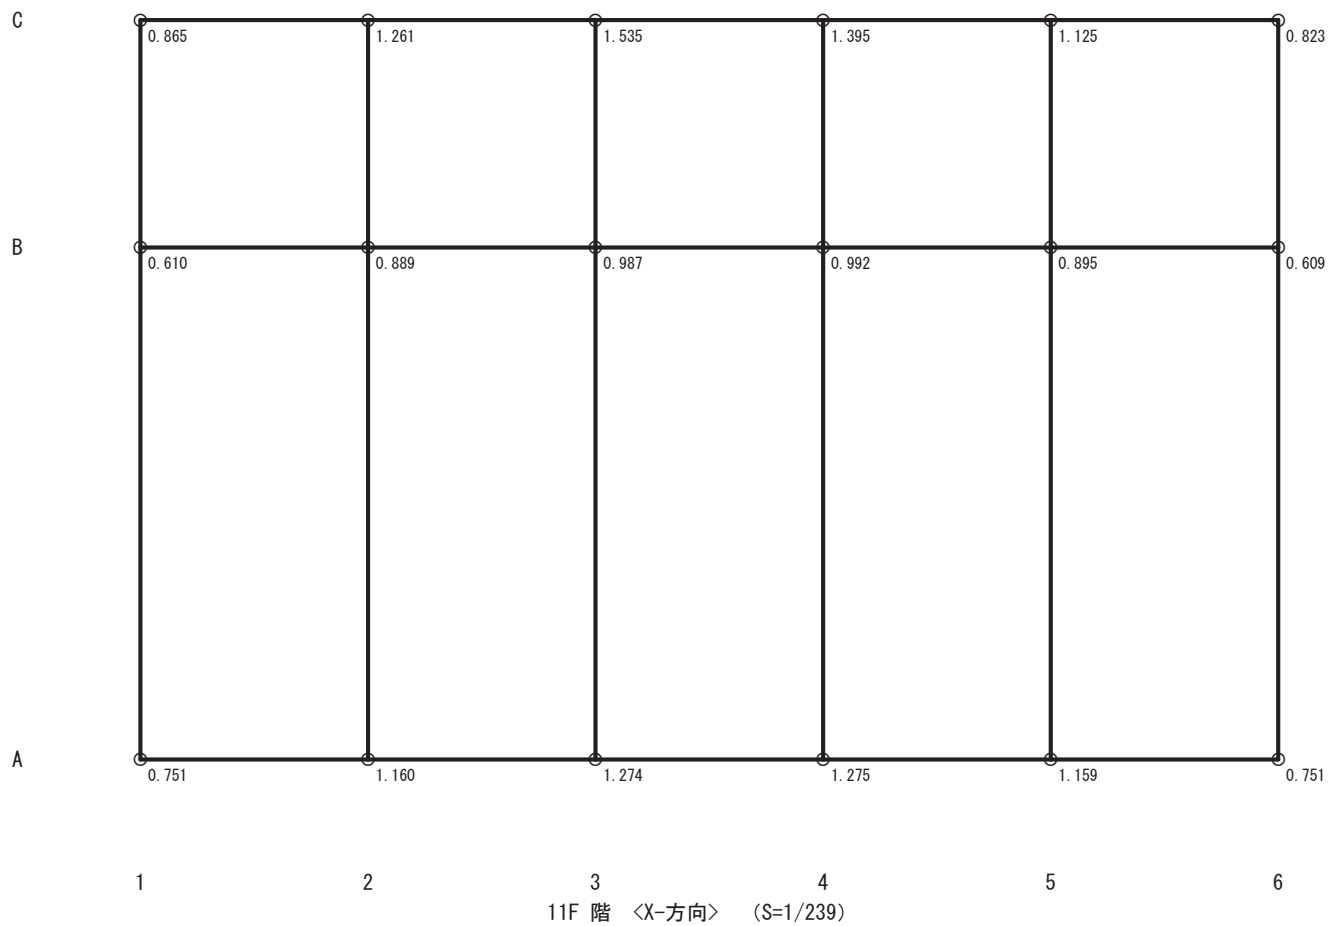


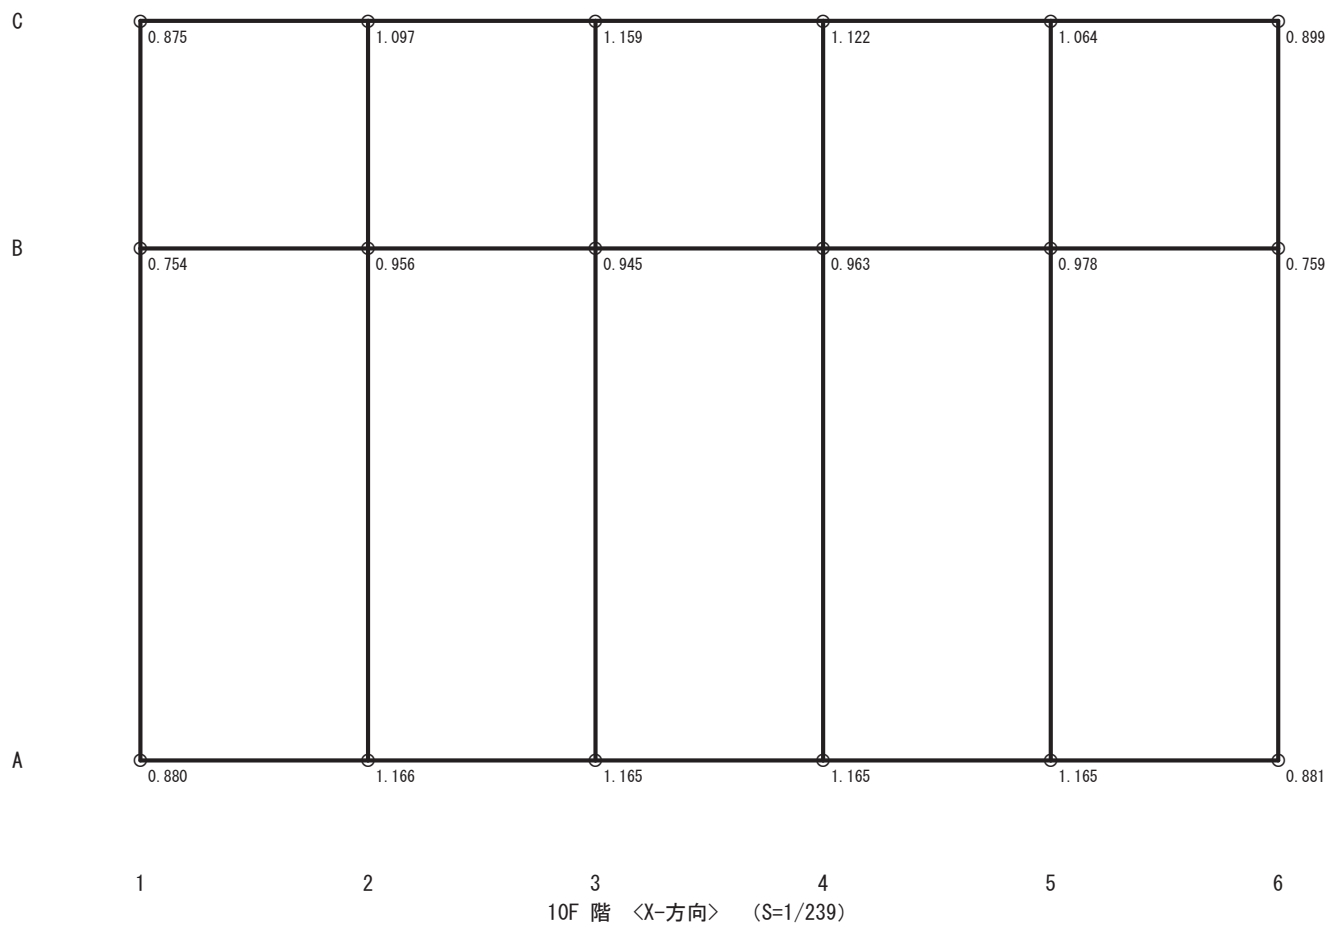


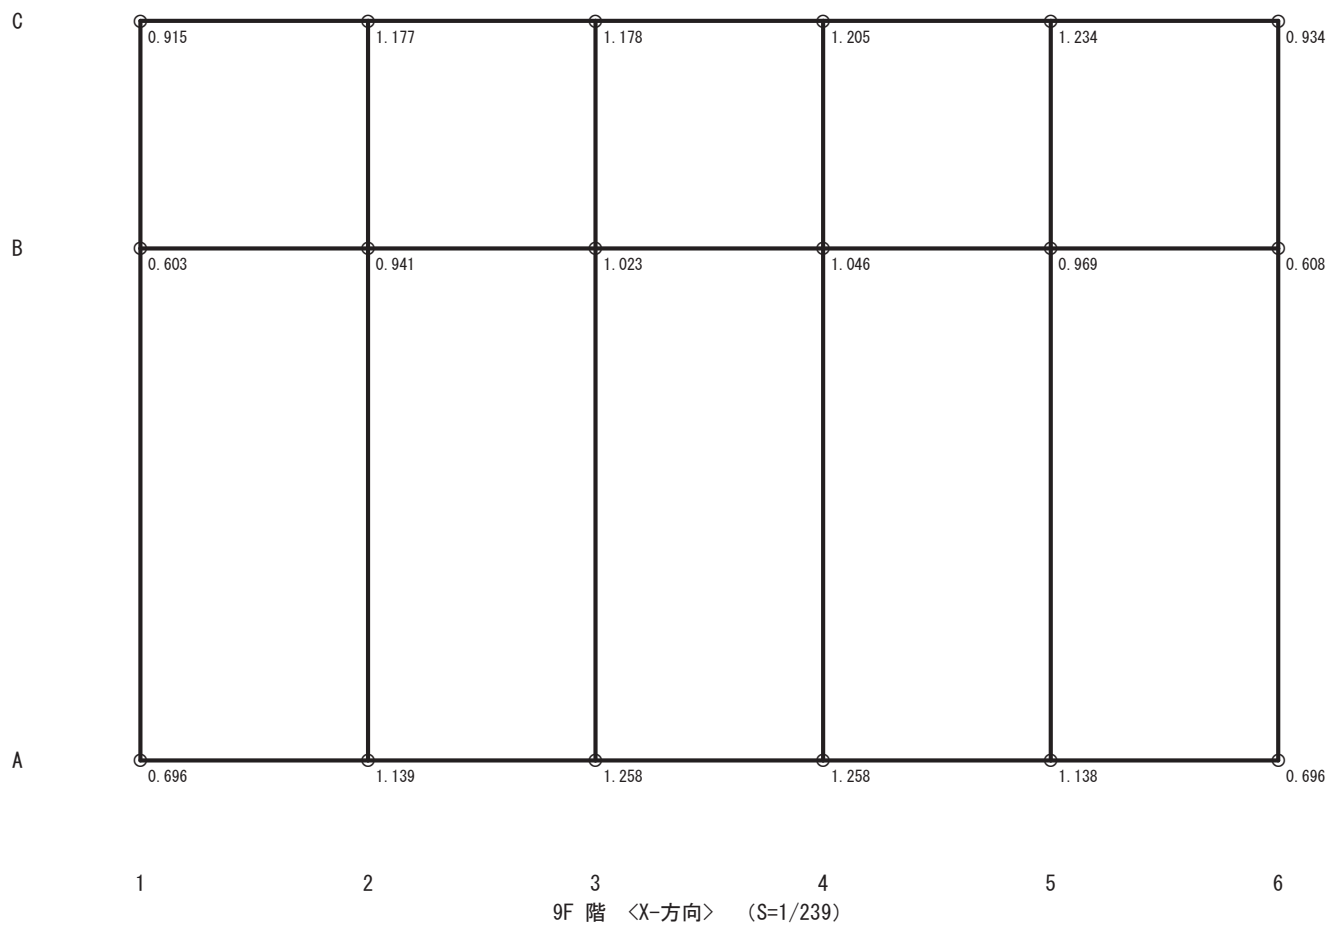


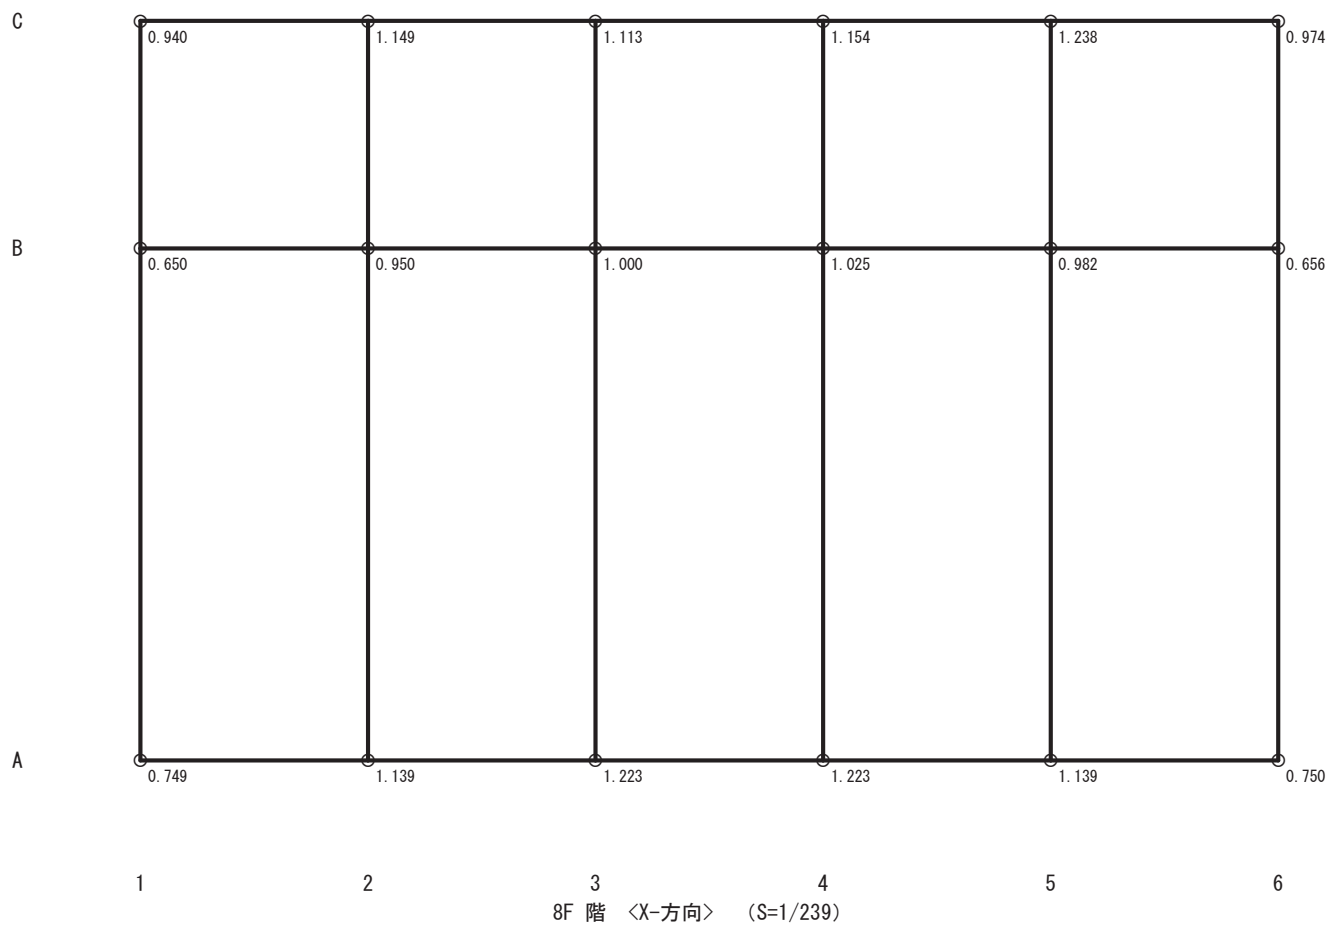


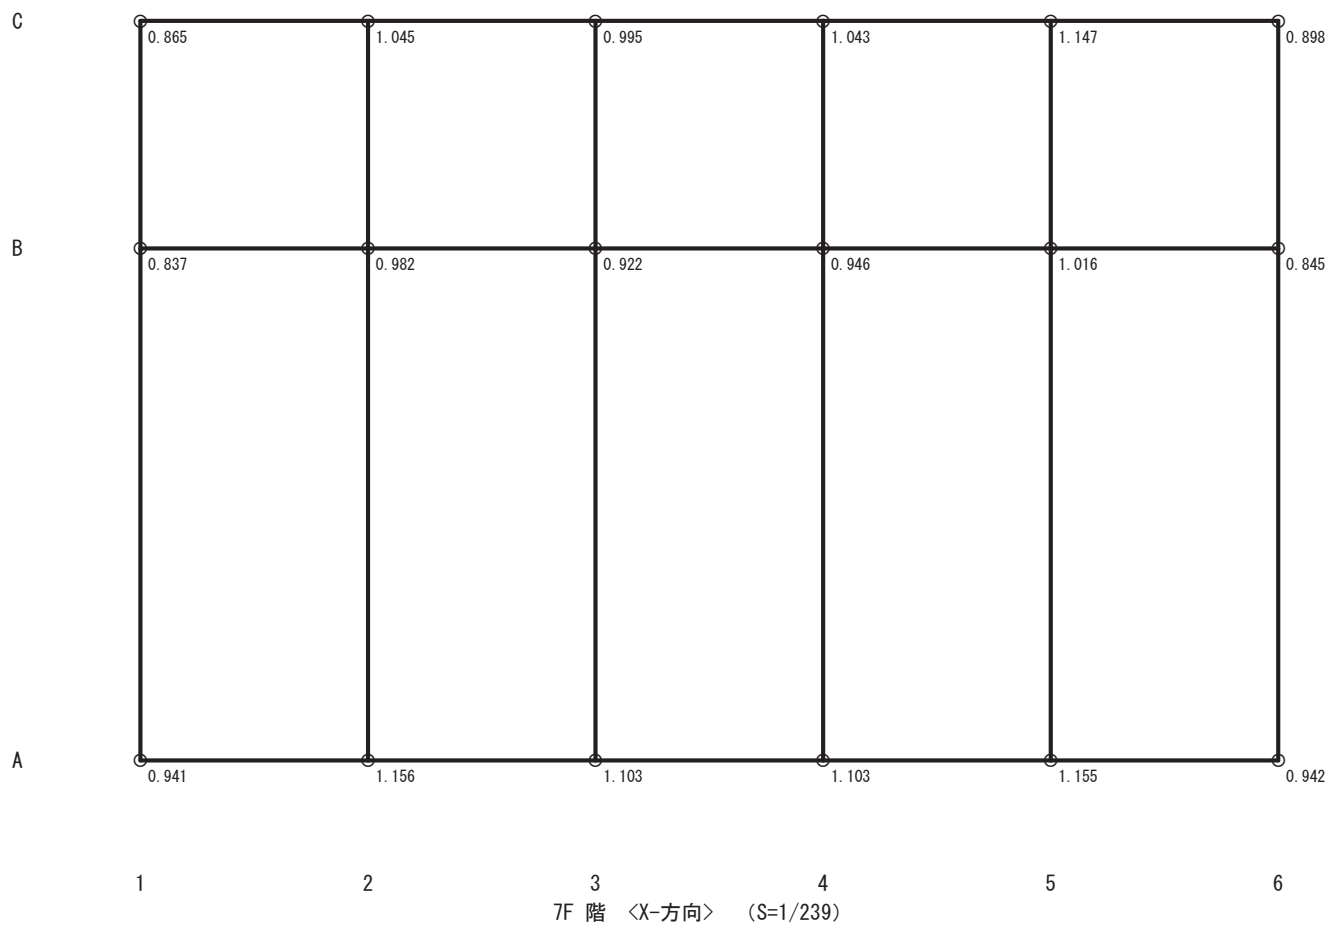


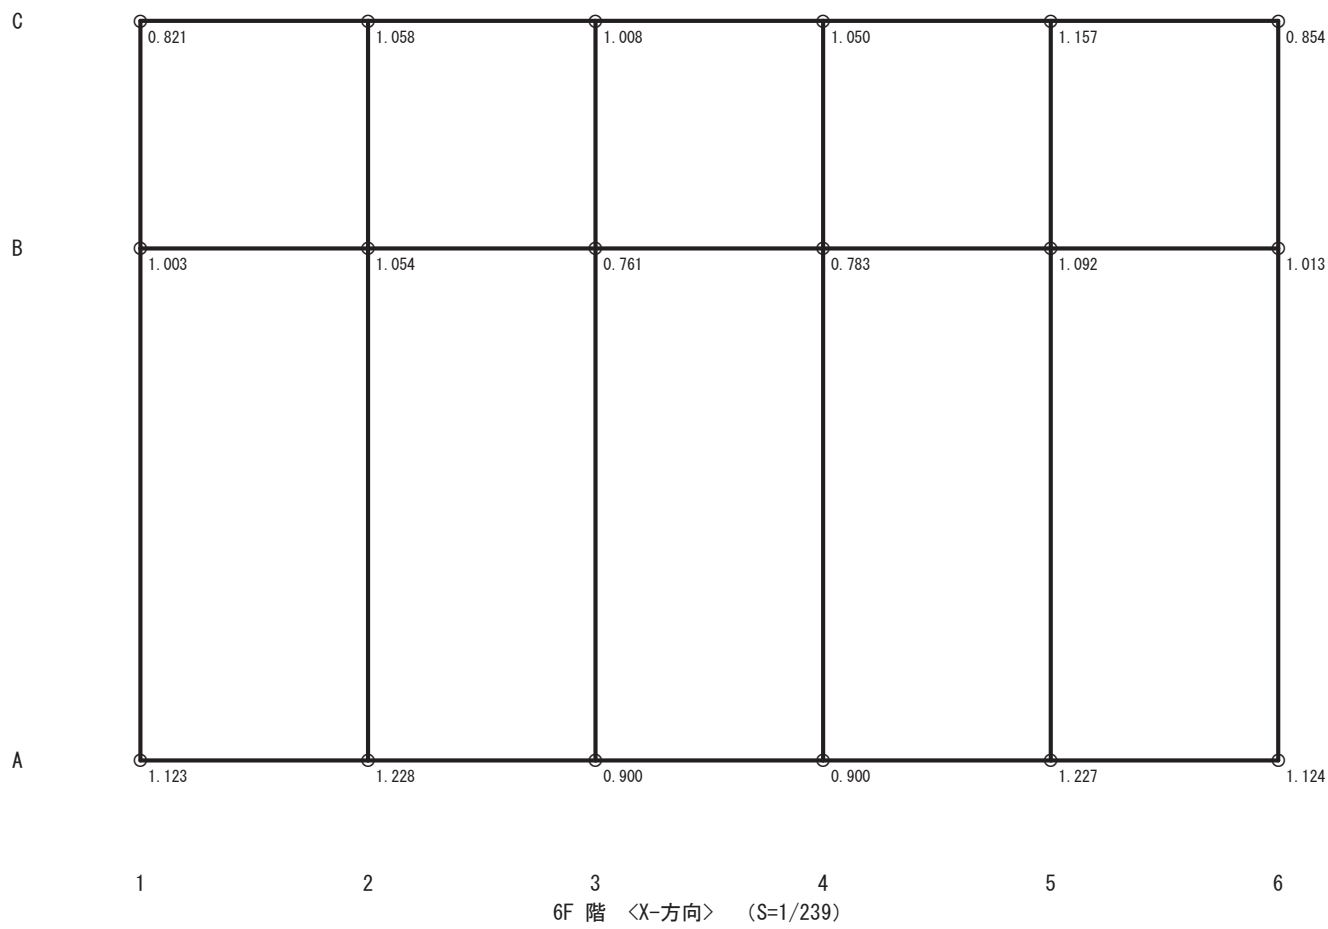


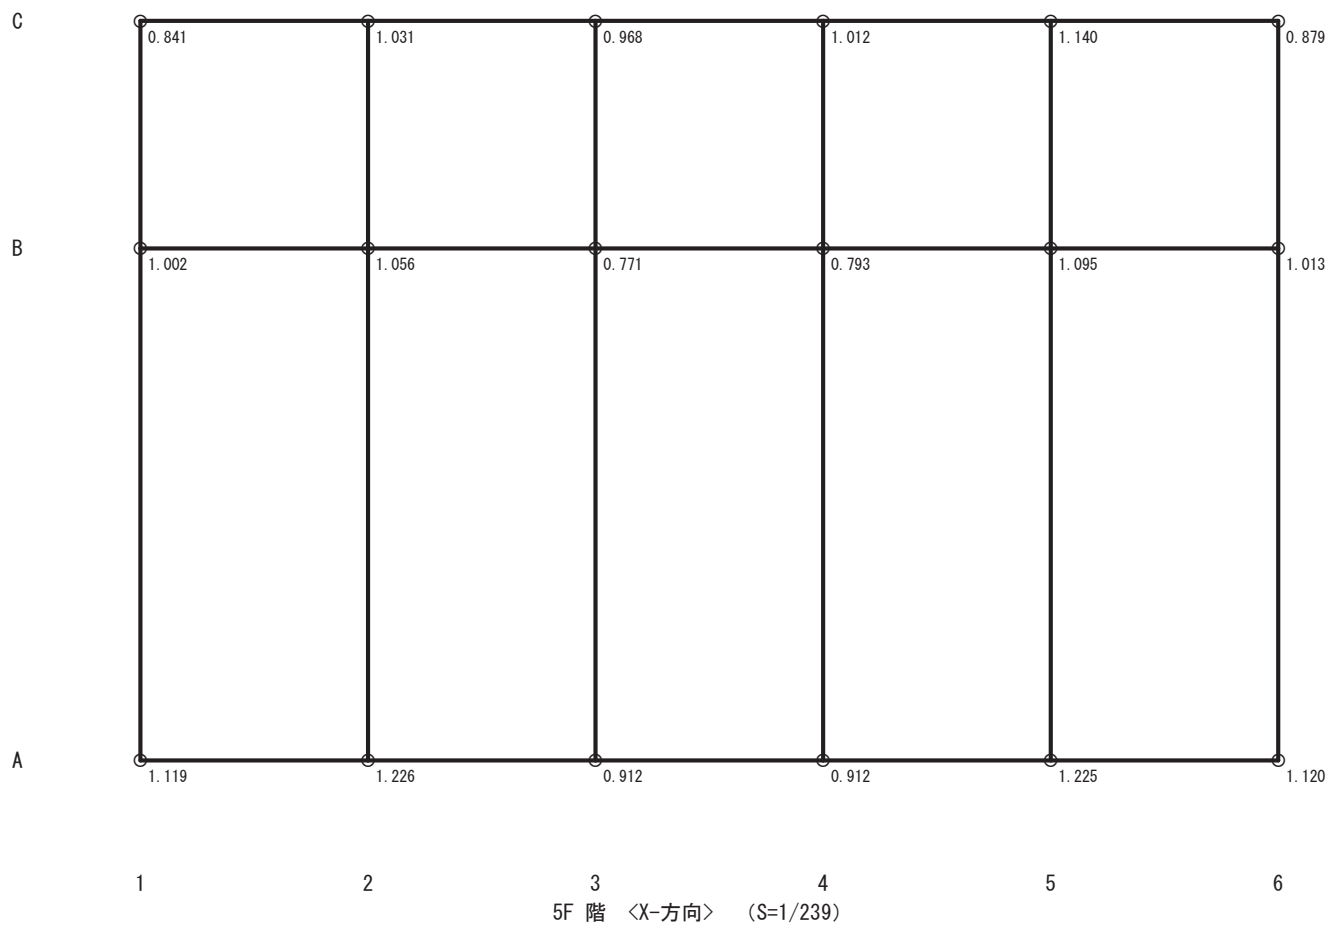


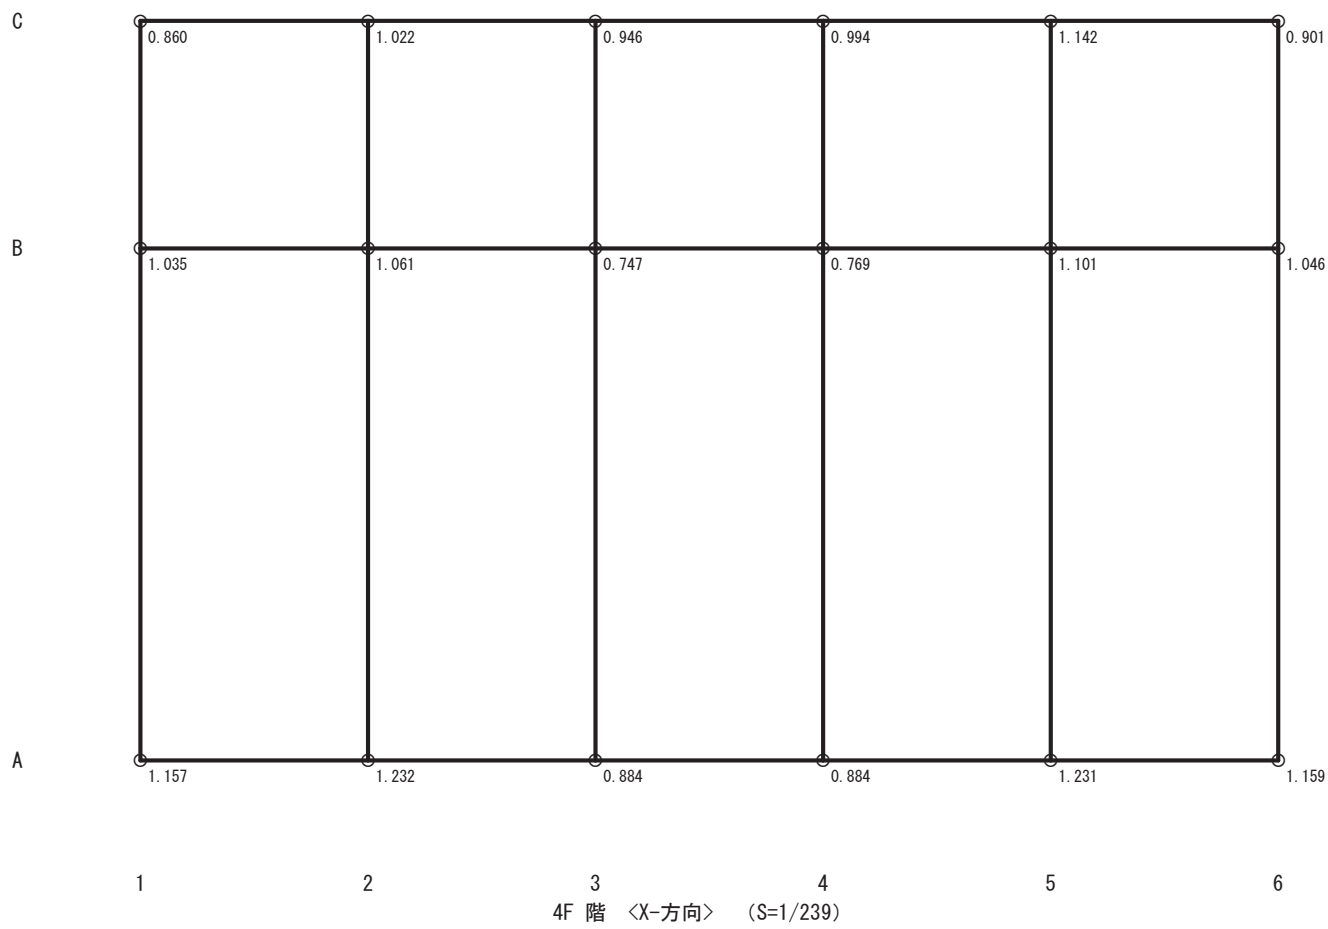


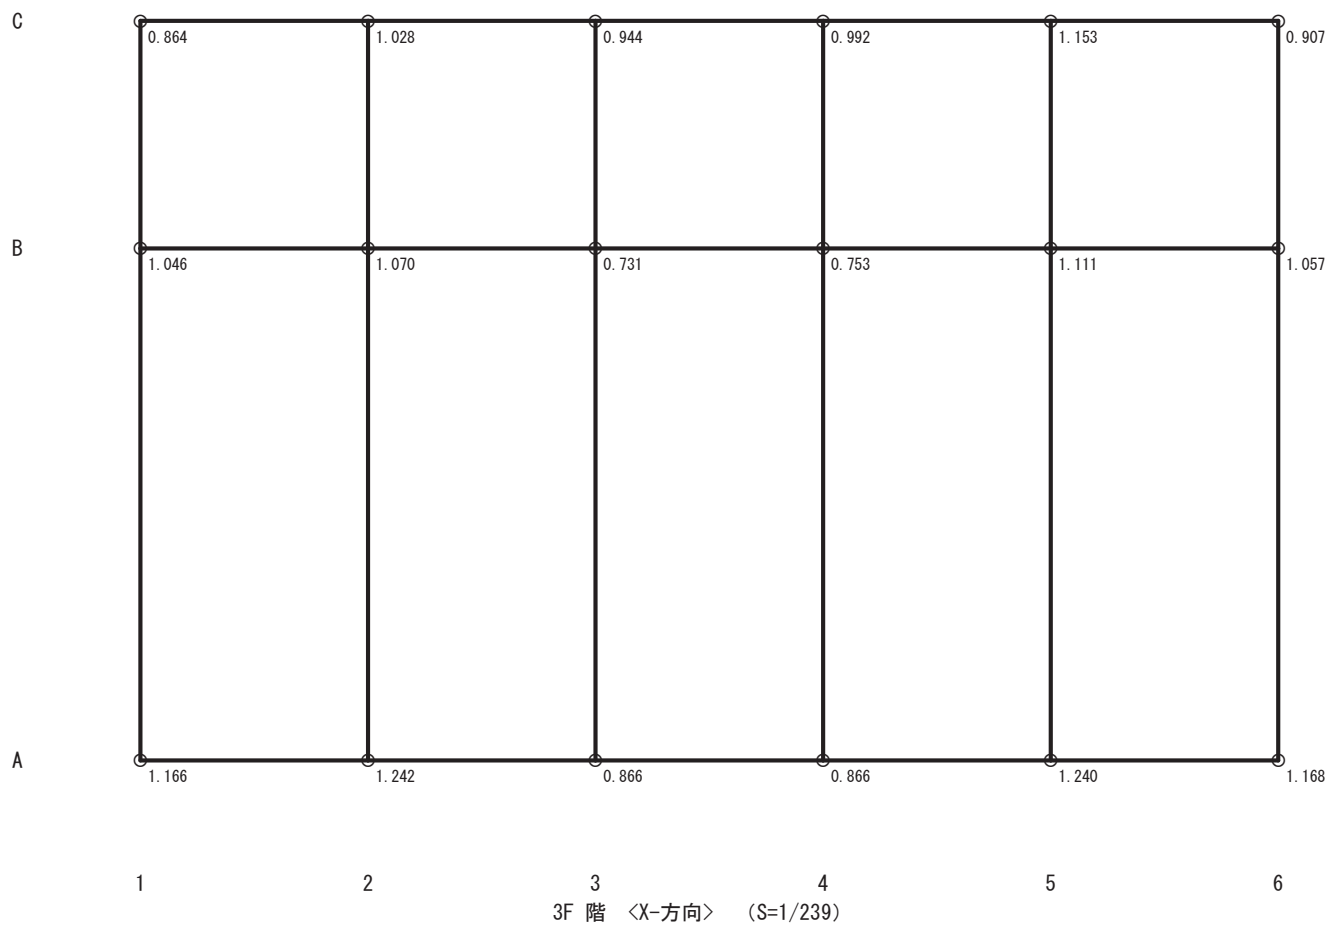


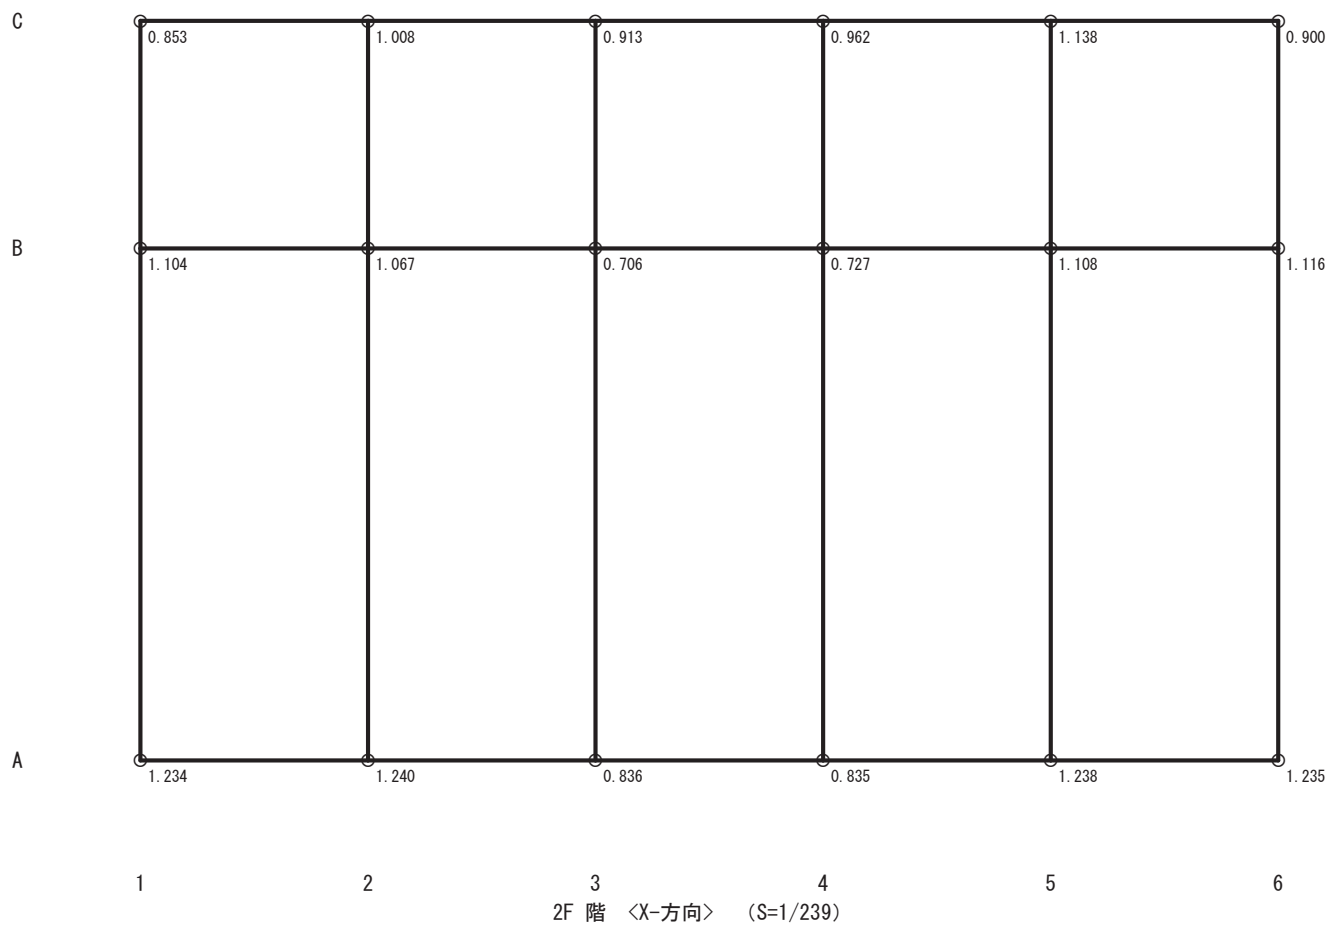


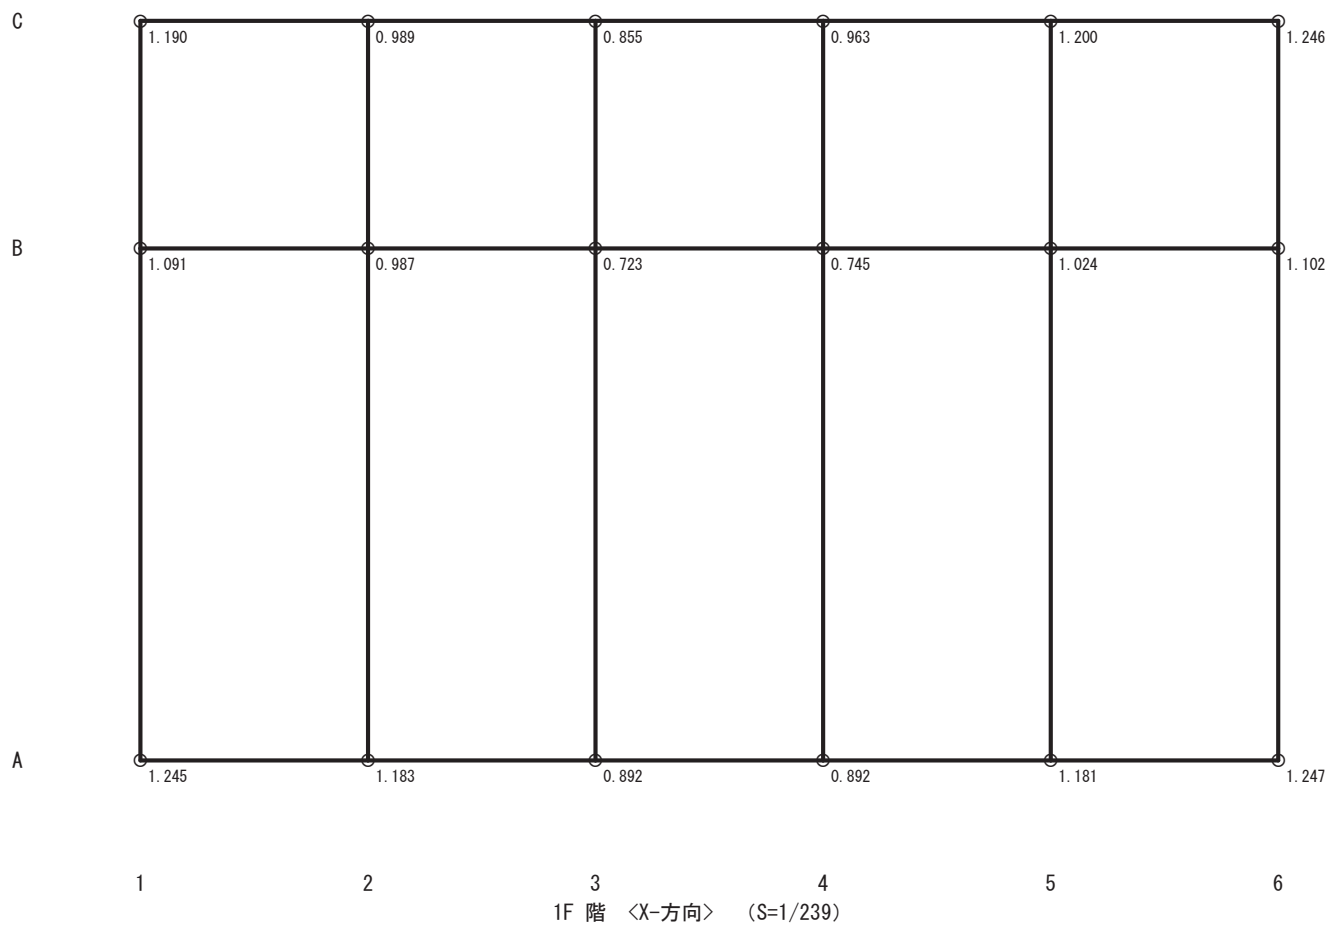


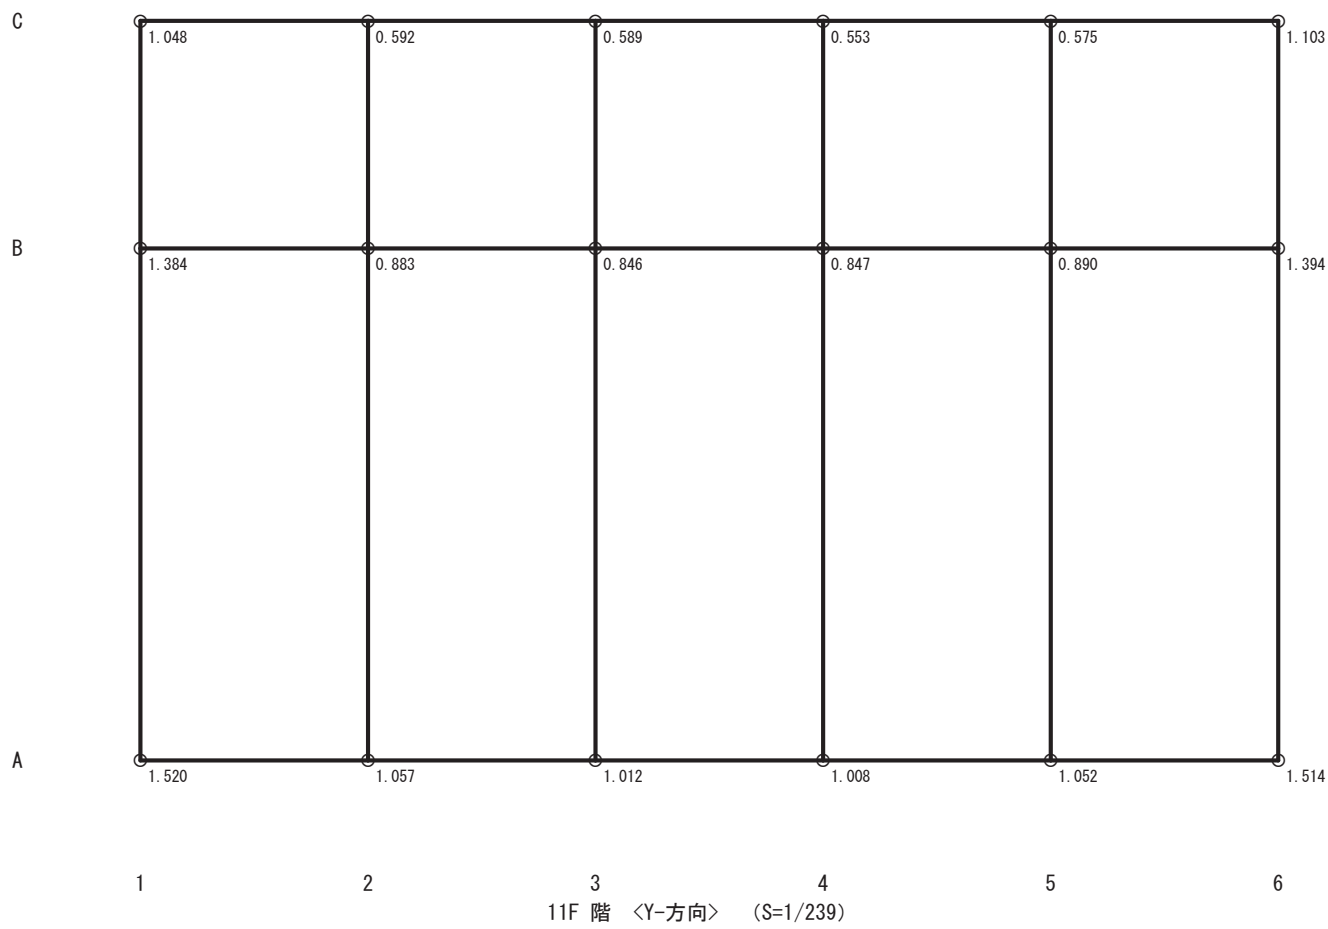


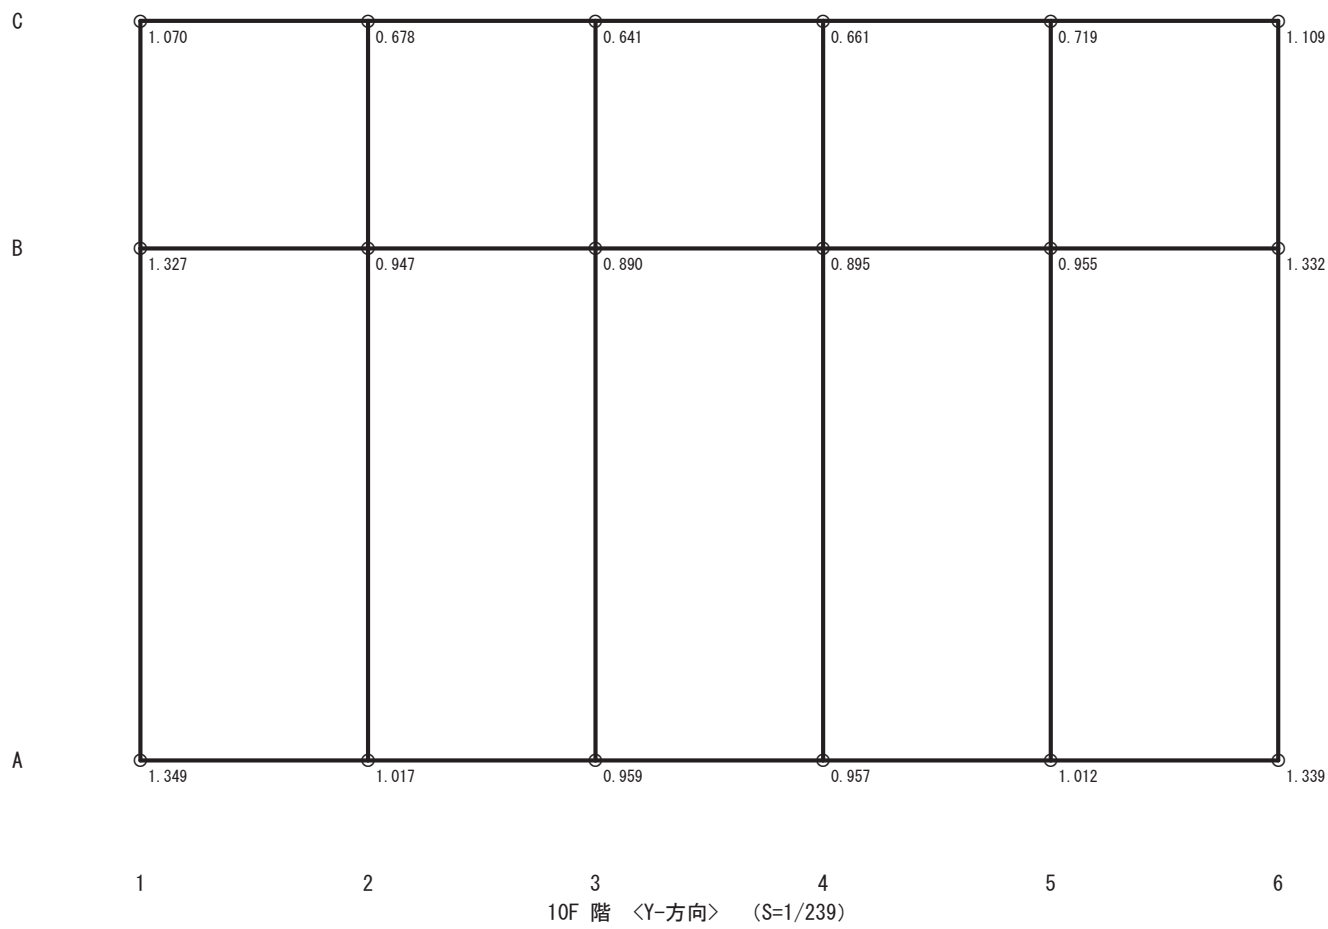


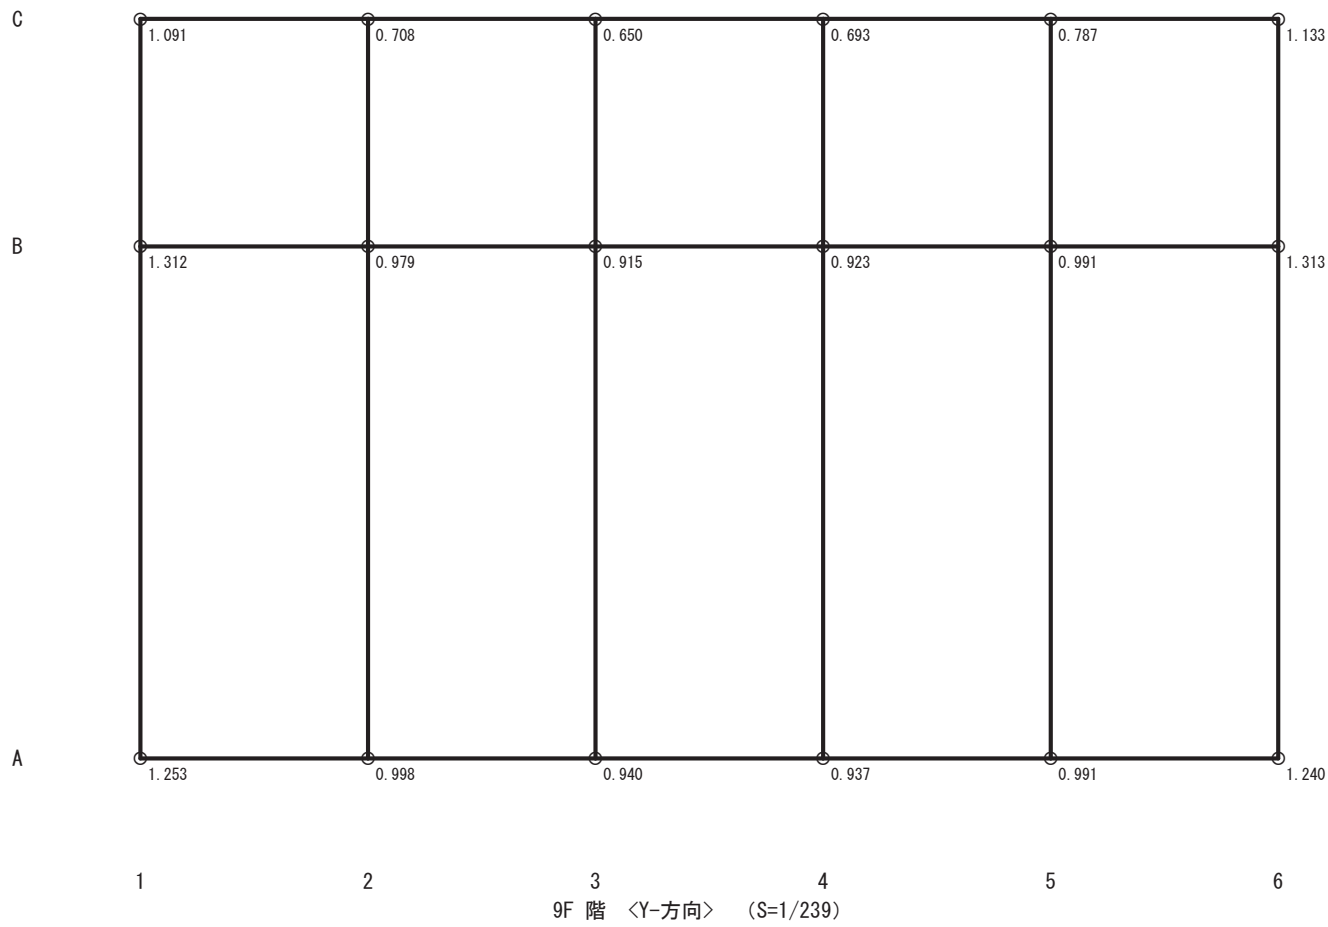


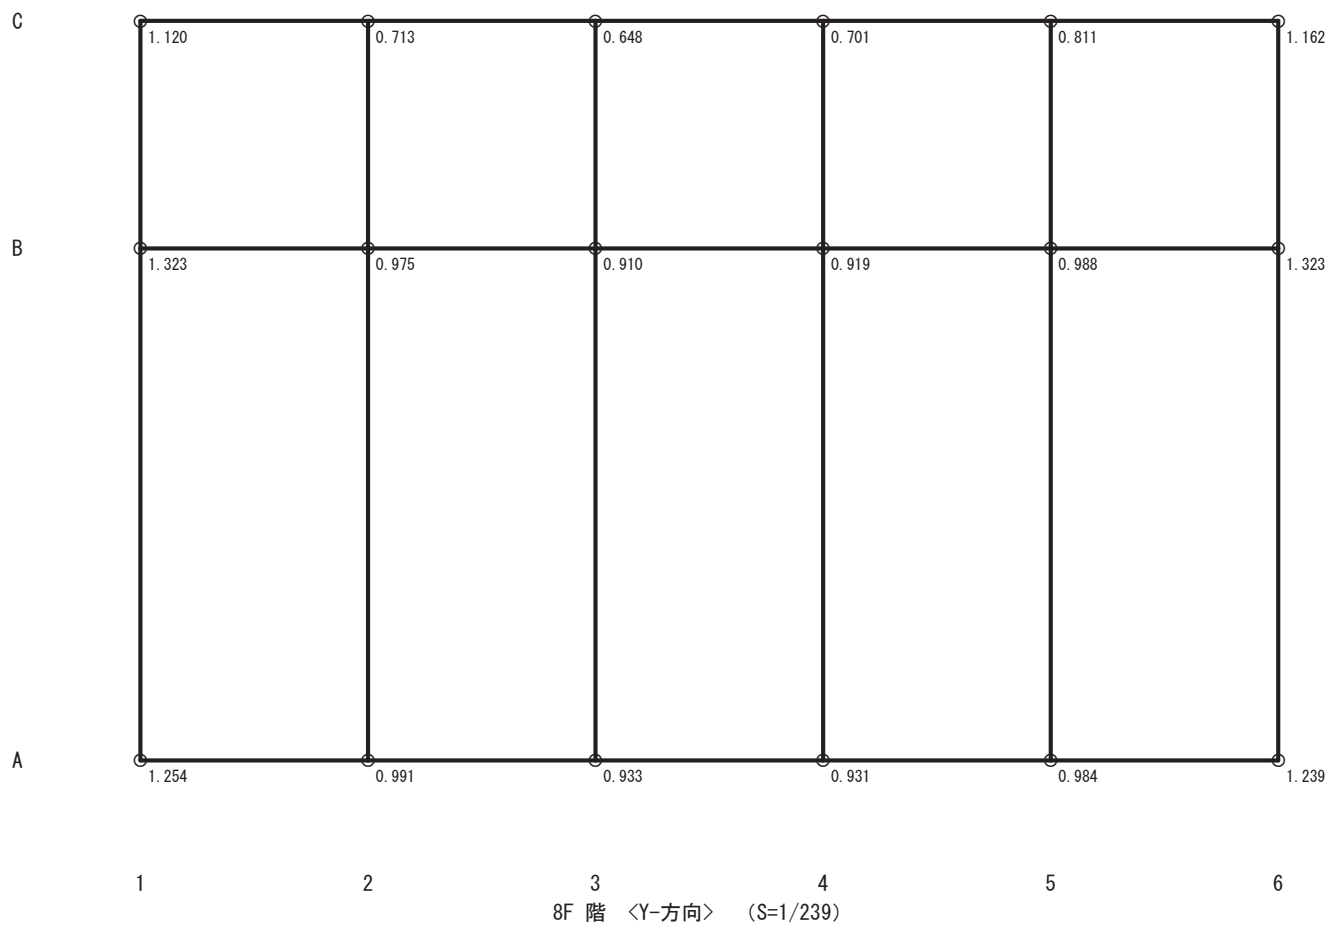


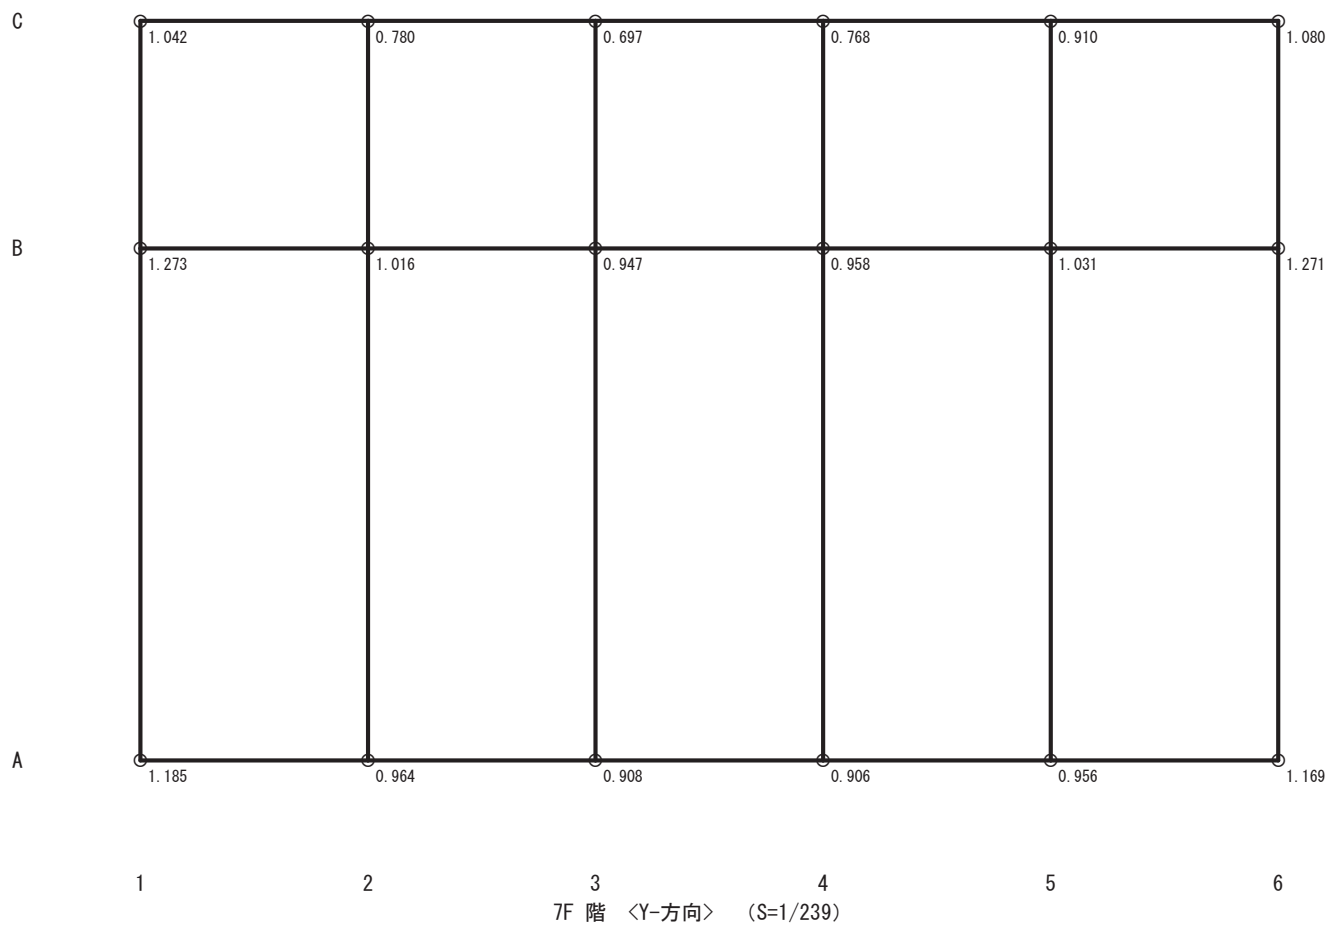


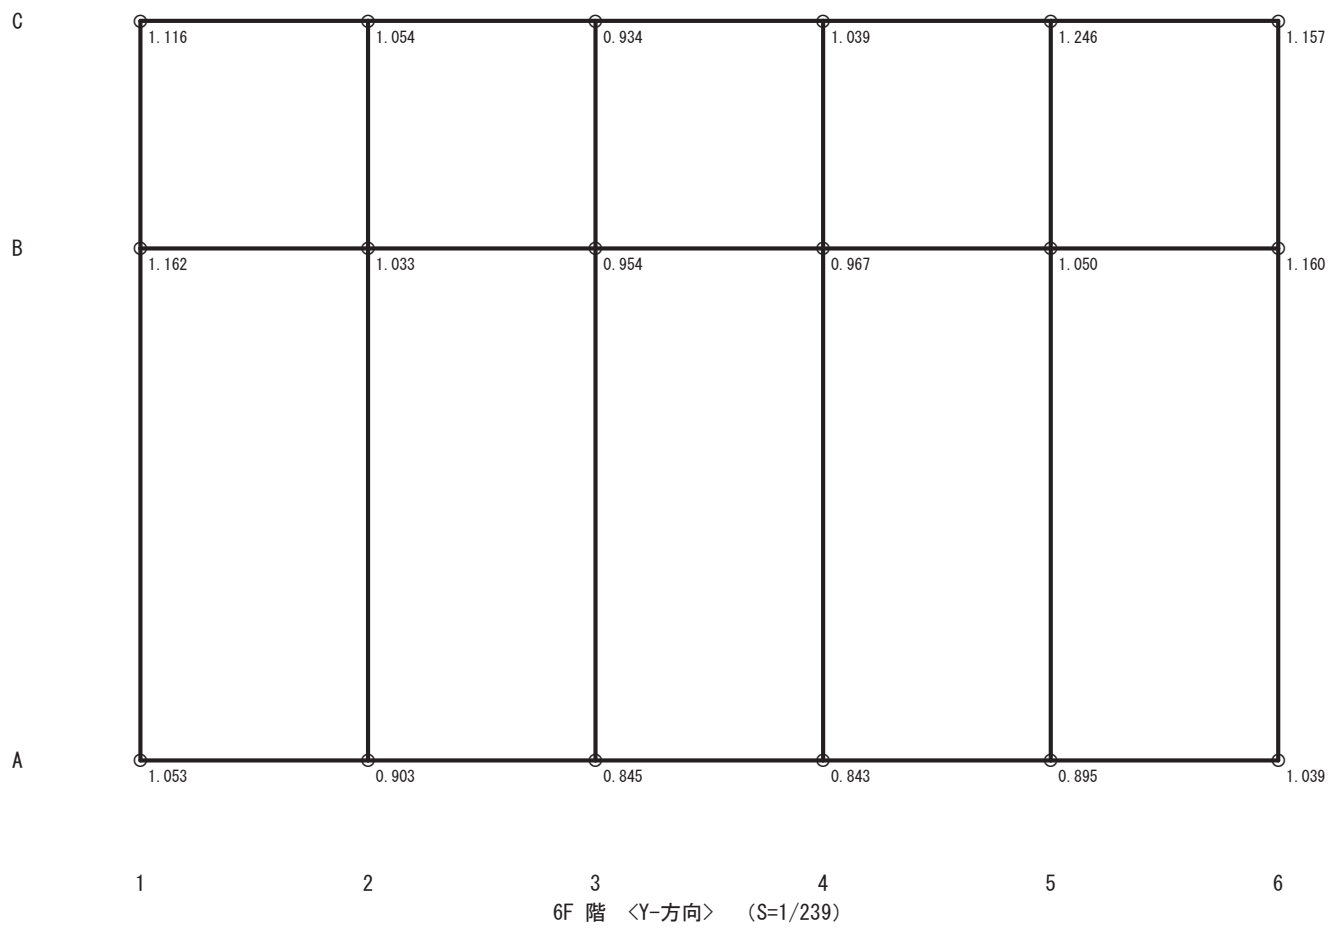


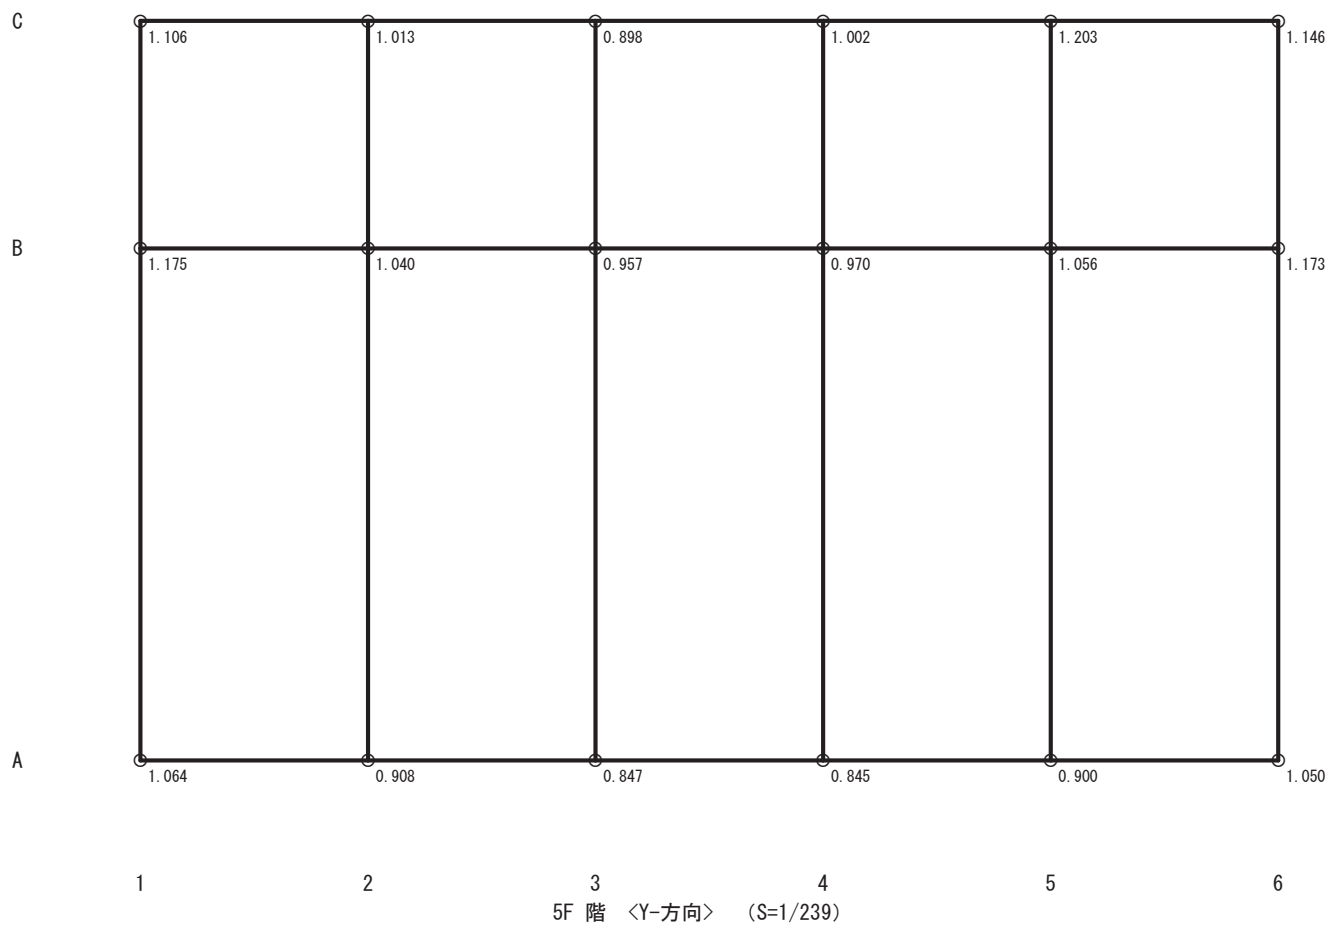

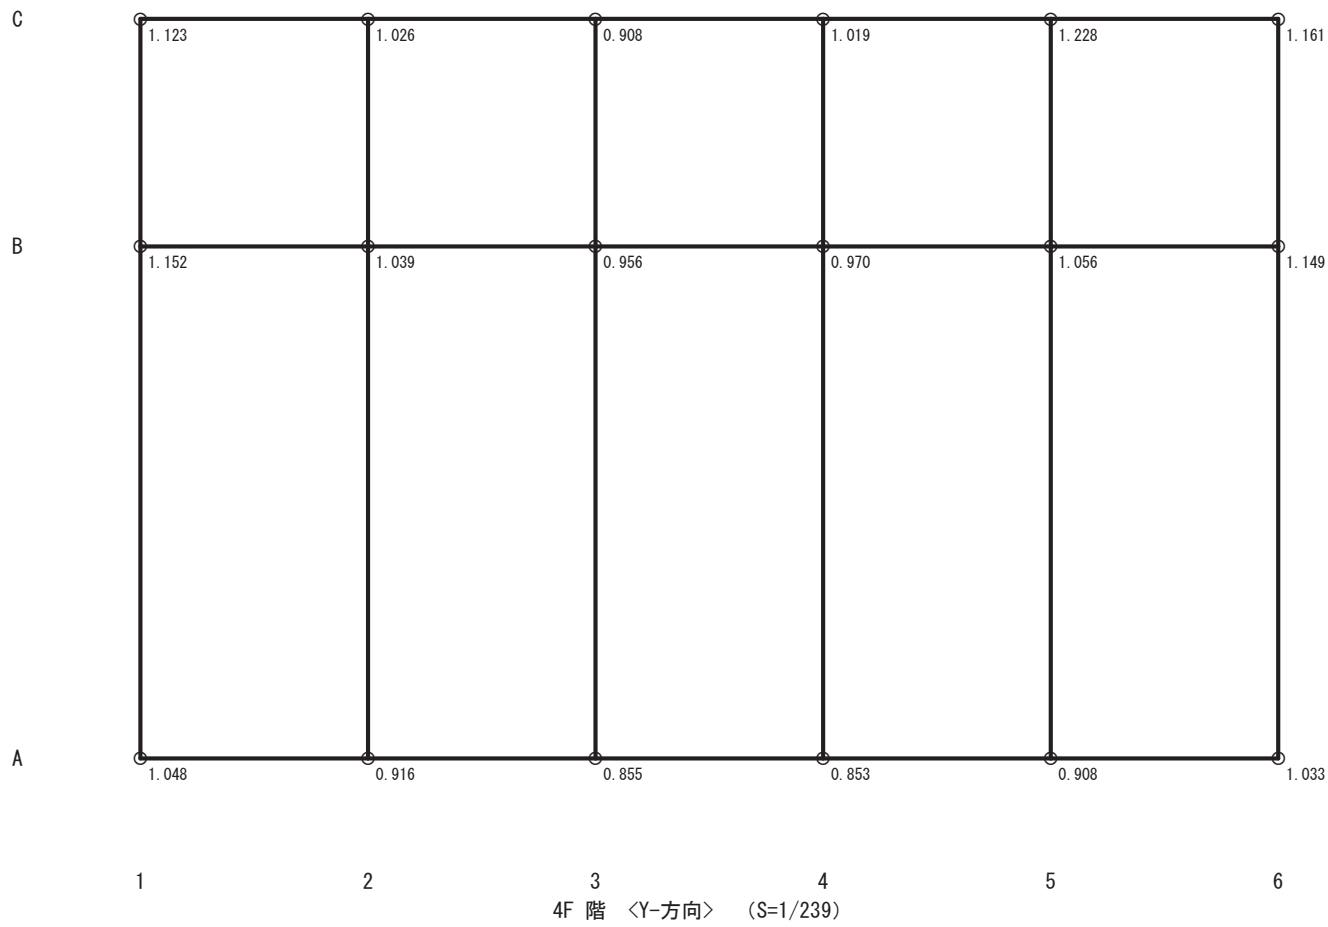

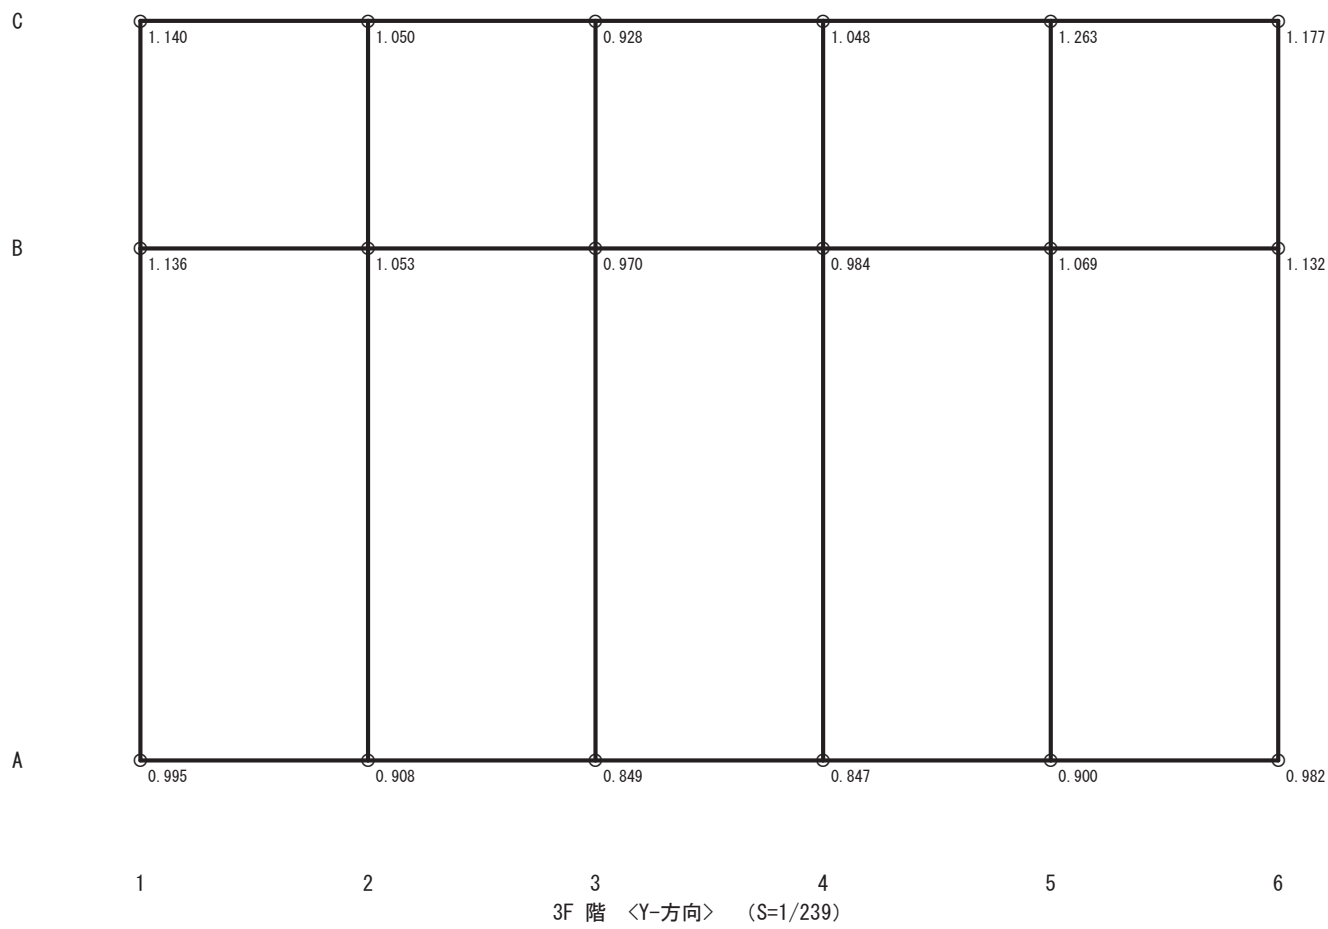


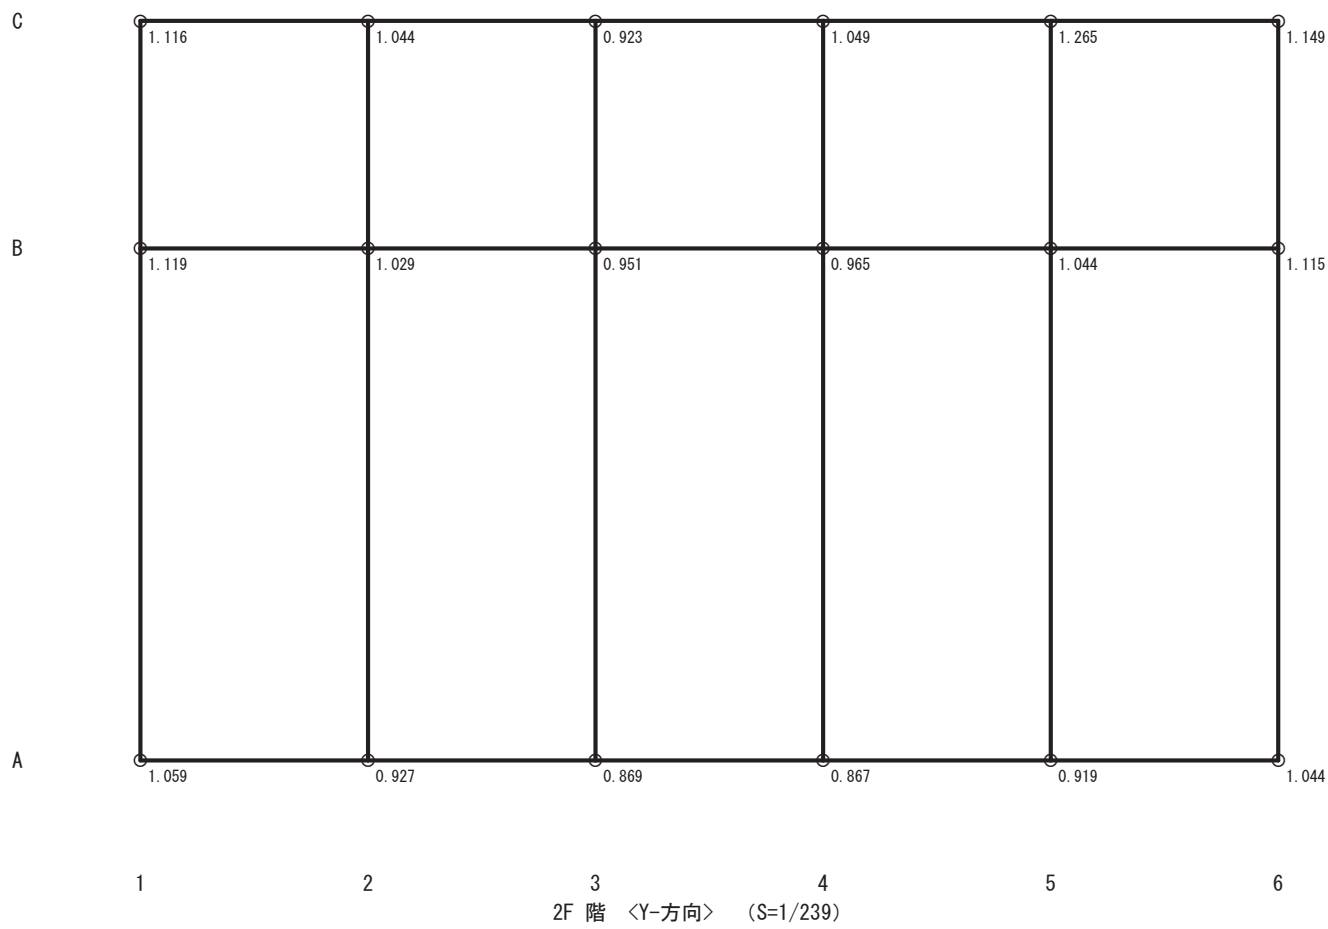


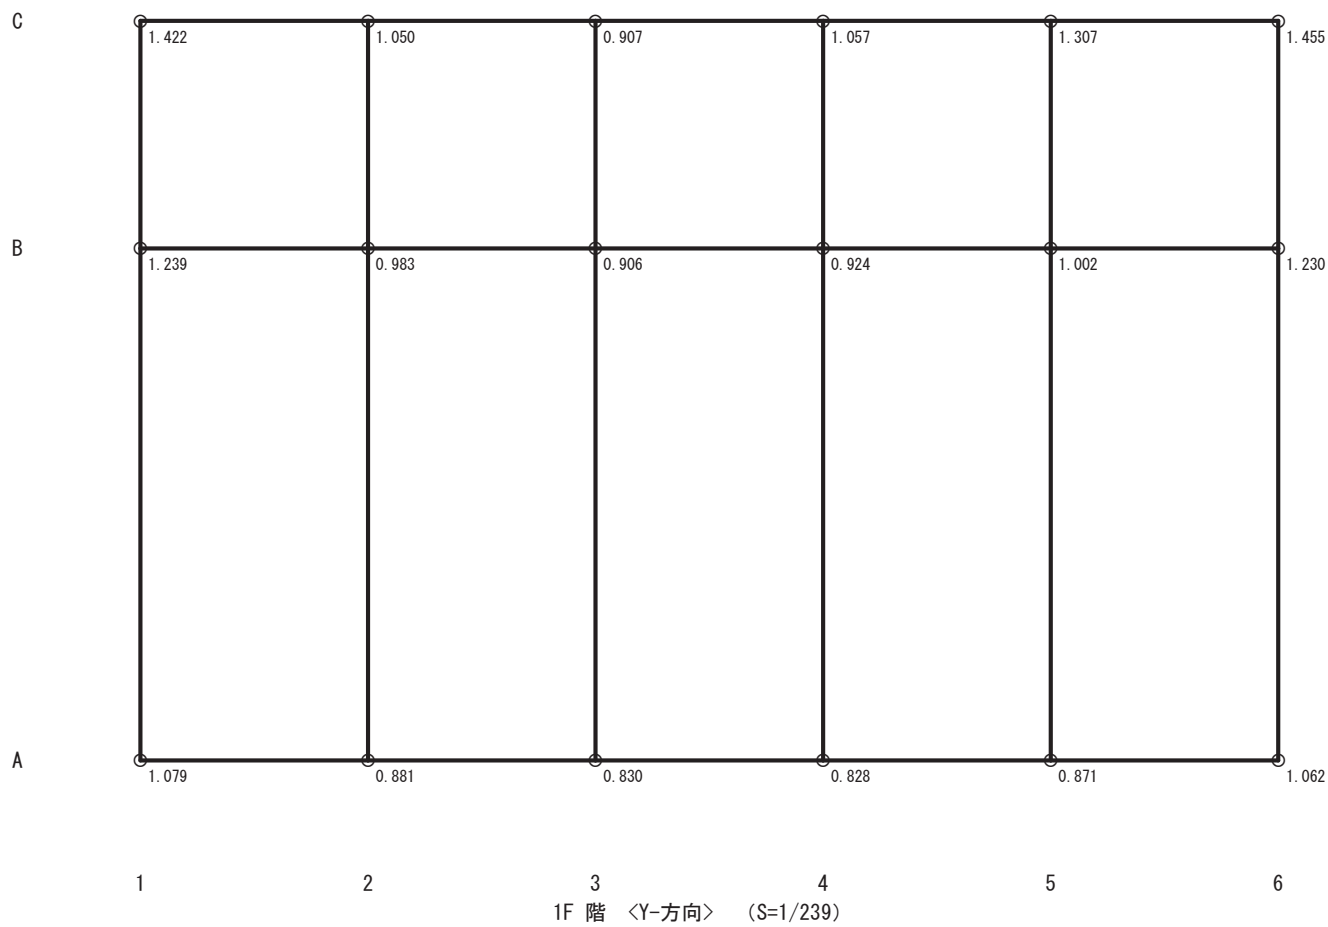


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

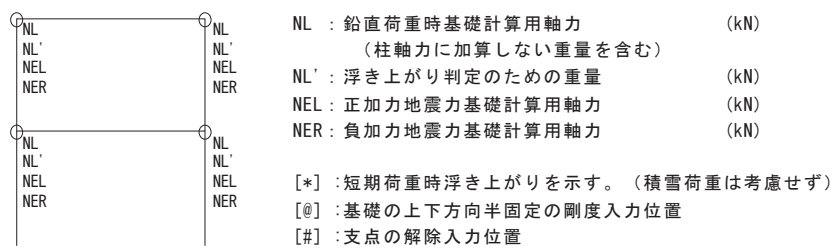

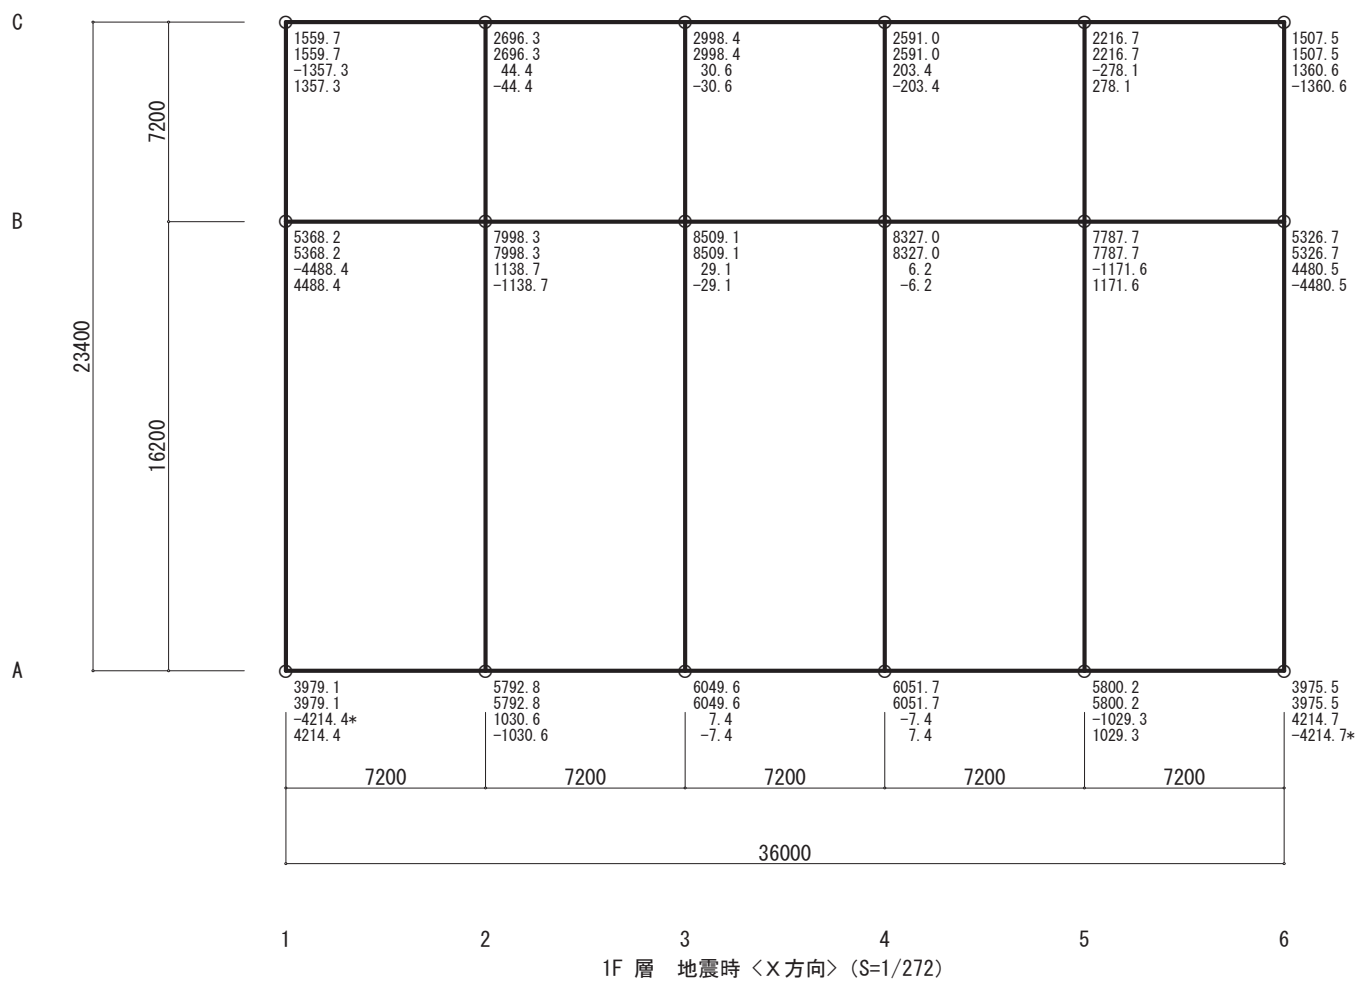

Σ = 88535. 9

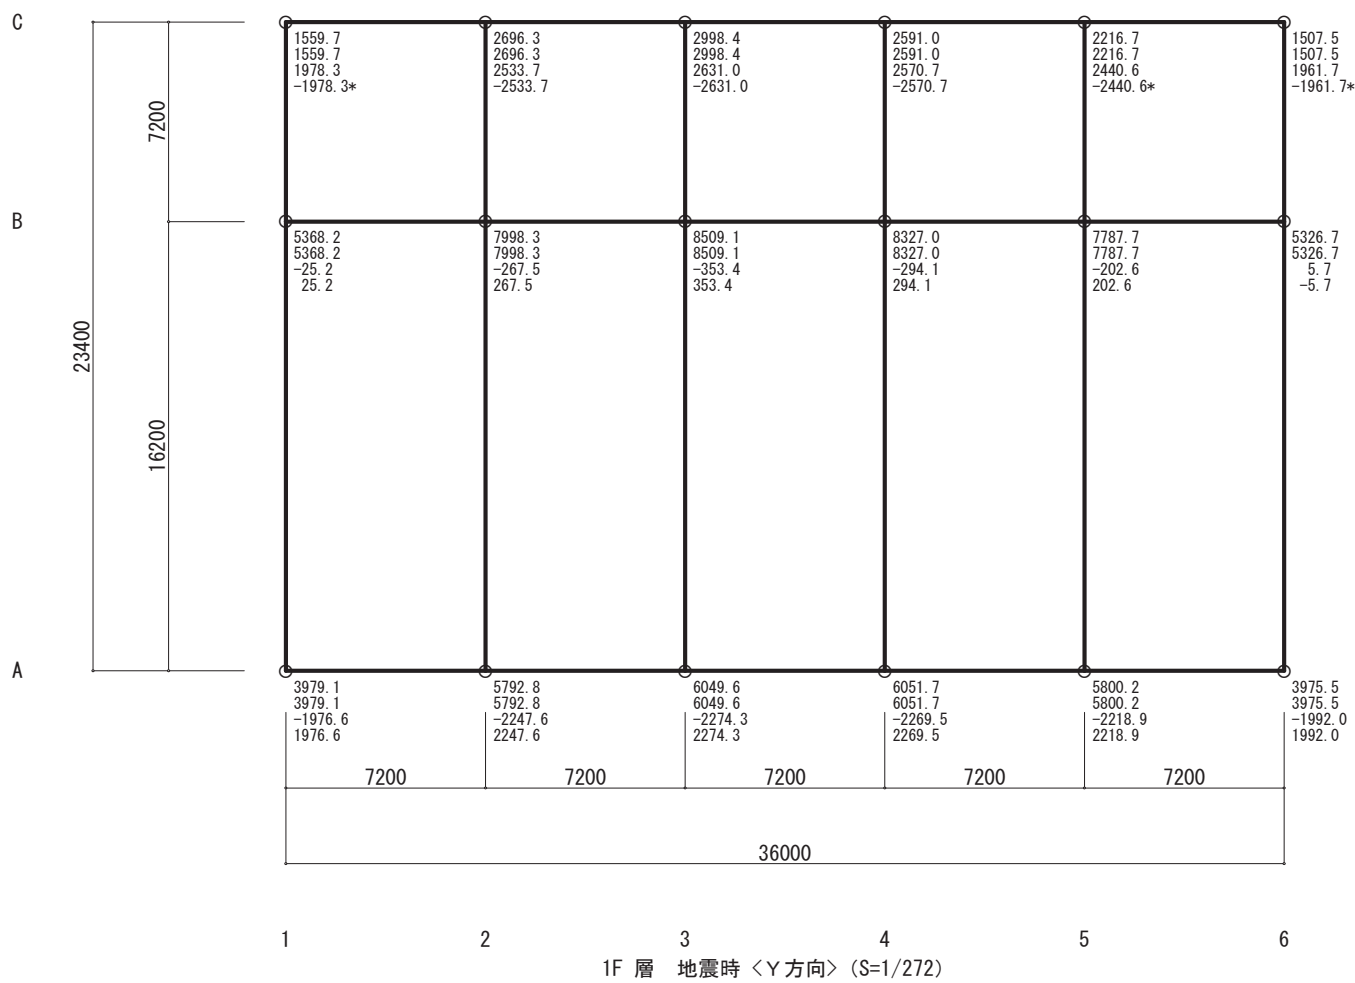

Σ = 88535. 9

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
- : (柱軸力に加算しない重量を含む)
- NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
- NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- [*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
- [@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
- [#] :支点の解除入力位置

地震時 <X方向>		1	2	3	4	5	6
C	NL	1559.71	2696.26	2998.38	2591.05	2216.66	1507.54
	NL'	1559.71	2696.26	2998.38	2591.05	2216.66	1507.54
	NEL	-1357.26	44.43	30.60	203.43	-278.06	1360.64
	NER	1357.26	-44.43	-30.60	-203.43	278.06	-1360.64
B	NL	5368.25	7998.33	8509.14	8327.03	7787.74	5326.73
	NL'	5368.25	7998.33	8509.14	8327.03	7787.74	5326.73
	NEL	-4488.42	1138.72	29.13	6.25	-1171.63	4480.50
	NER	4488.42	-1138.72	-29.13	-6.25	1171.63	-4480.50
A	NL	3979.11	5792.85	6049.60	6051.72	5800.23	3975.54
	NL'	3979.11	5792.85	6049.60	6051.72	5800.23	3975.54
	NEL	-4214.36*	1030.57	7.41	-7.37	-1029.28	4214.70
	NER	4214.36	-1030.57	-7.41	7.37	1029.28	-4214.70*

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1559.71	2696.26	2998.38	2591.05	2216.66	1507.54
	NL'	1559.71	2696.26	2998.38	2591.05	2216.66	1507.54
	NEL	1978.33	2533.66	2630.98	2570.66	2440.58	1961.70
	NER	-1978.33*	-2533.66	-2630.98	-2570.66	-2440.58*	-1961.70*
B	NL	5368.25	7998.33	8509.14	8327.03	7787.74	5326.73
	NL'	5368.25	7998.33	8509.14	8327.03	7787.74	5326.73
	NEL	-25.21	-267.49	-353.40	-294.14	-202.60	5.74
	NER	25.21	267.49	353.40	294.14	202.60	-5.74
A	NL	3979.11	5792.85	6049.60	6051.72	5800.23	3975.54
	NL'	3979.11	5792.85	6049.60	6051.72	5800.23	3975.54
	NEL	-1976.61	-2247.58	-2274.27	-2269.49	-2218.89	-1991.97
	NER	1976.61	2247.58	2274.27	2269.49	2218.89	1991.97

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.7053	400.0	1/ 567	366	1.548	1.000
10F	0.9406	400.0	1/ 425		1.161	1.000
9F	1.0531	400.0	1/ 380		1.037	1.000
8F	1.2051	400.0	1/ 332		0.906	1.000
7F	1.2609	400.0	1/ 317		0.866	1.000
6F	1.2168	400.0	1/ 329		0.897	1.000
5F	1.2766	400.0	1/ 313		0.855	1.000
4F	1.3274	400.0	1/ 301		0.823	1.000
3F	1.3127	400.0	1/ 305		0.832	1.000
2F	1.2816	400.0	1/ 312		0.852	1.000
1F	0.8930	400.0	1/ 448		1.223	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.6788	400.0	1/ 589	325	1.813	1.000
10F	0.9635	400.0	1/ 415		1.277	1.000
9F	1.1577	400.0	1/ 345		1.063	1.000
8F	1.3353	400.0	1/ 300		0.921	1.000
7F	1.4490	400.0	1/ 276		0.849	1.000
6F	1.4955	400.0	1/ 267		0.823	1.000
5F	1.5787	400.0	1/ 253		0.779	1.000
4F	1.6337	400.0	1/ 245		0.753	1.000
3F	1.6144	400.0	1/ 248		0.762	1.000
2F	1.5571	400.0	1/ 257		0.790	1.000
1F	1.0515	400.0	1/ 380		1.170	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1160. 6	1094. 0	66. 6	1552. 5	0. 043	1. 000
10F	1154. 4	1077. 6	76. 8	1512. 1	0. 051	1. 000
9F	1150. 7	1097. 1	53. 6	1478. 2	0. 036	1. 000
8F	1148. 9	1092. 2	56. 7	1477. 3	0. 038	1. 000
7F	1147. 7	1068. 4	79. 3	1444. 5	0. 055	1. 000
6F	1146. 8	1066. 6	80. 3	1401. 5	0. 057	1. 000
5F	1146. 2	1060. 4	85. 8	1400. 6	0. 061	1. 000
4F	1145. 7	1057. 4	88. 3	1399. 3	0. 063	1. 000
3F	1145. 1	1057. 2	88. 0	1393. 9	0. 063	1. 000
2F	1144. 7	1050. 8	93. 9	1398. 6	0. 067	1. 000
1F	1144. 5	1059. 3	85. 2	1435. 5	0. 059	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800. 0	1801. 5	1. 5	1523. 2	0. 001	1. 000
10F	1791. 7	1798. 2	6. 5	1530. 4	0. 004	1. 000
9F	1788. 6	1797. 6	9. 0	1550. 1	0. 006	1. 000
8F	1786. 9	1797. 3	10. 4	1555. 2	0. 007	1. 000
7F	1785. 9	1797. 2	11. 4	1548. 5	0. 007	1. 000
6F	1785. 2	1797. 2	12. 0	1553. 7	0. 008	1. 000
5F	1784. 7	1797. 0	12. 3	1557. 6	0. 008	1. 000
4F	1784. 4	1796. 9	12. 5	1552. 4	0. 008	1. 000
3F	1784. 1	1796. 7	12. 6	1545. 9	0. 008	1. 000
2F	1783. 9	1796. 8	12. 9	1541. 5	0. 008	1. 000
1F	1783. 7	1798. 0	14. 2	1557. 8	0. 009	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

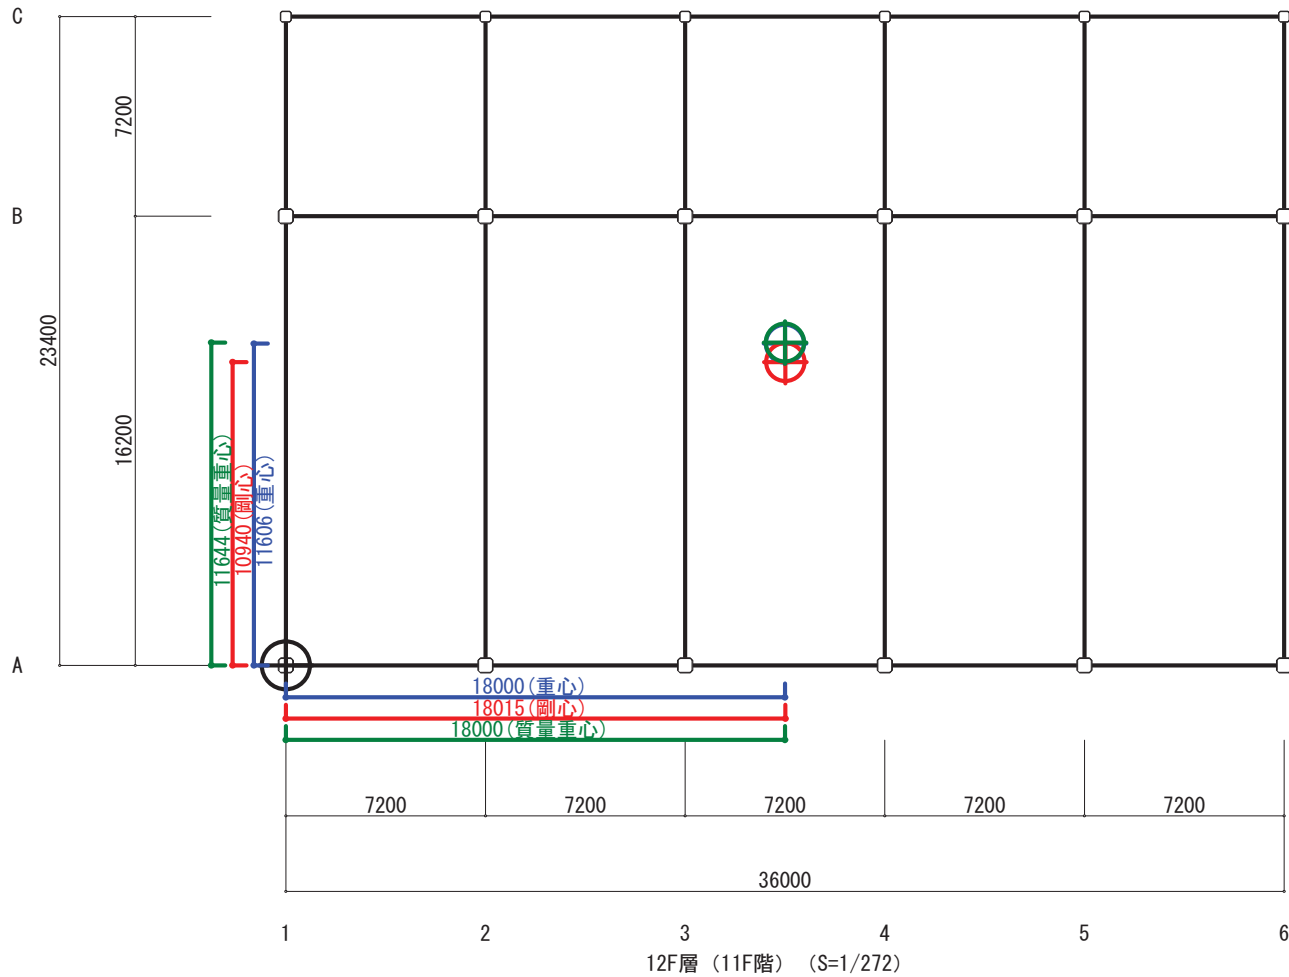


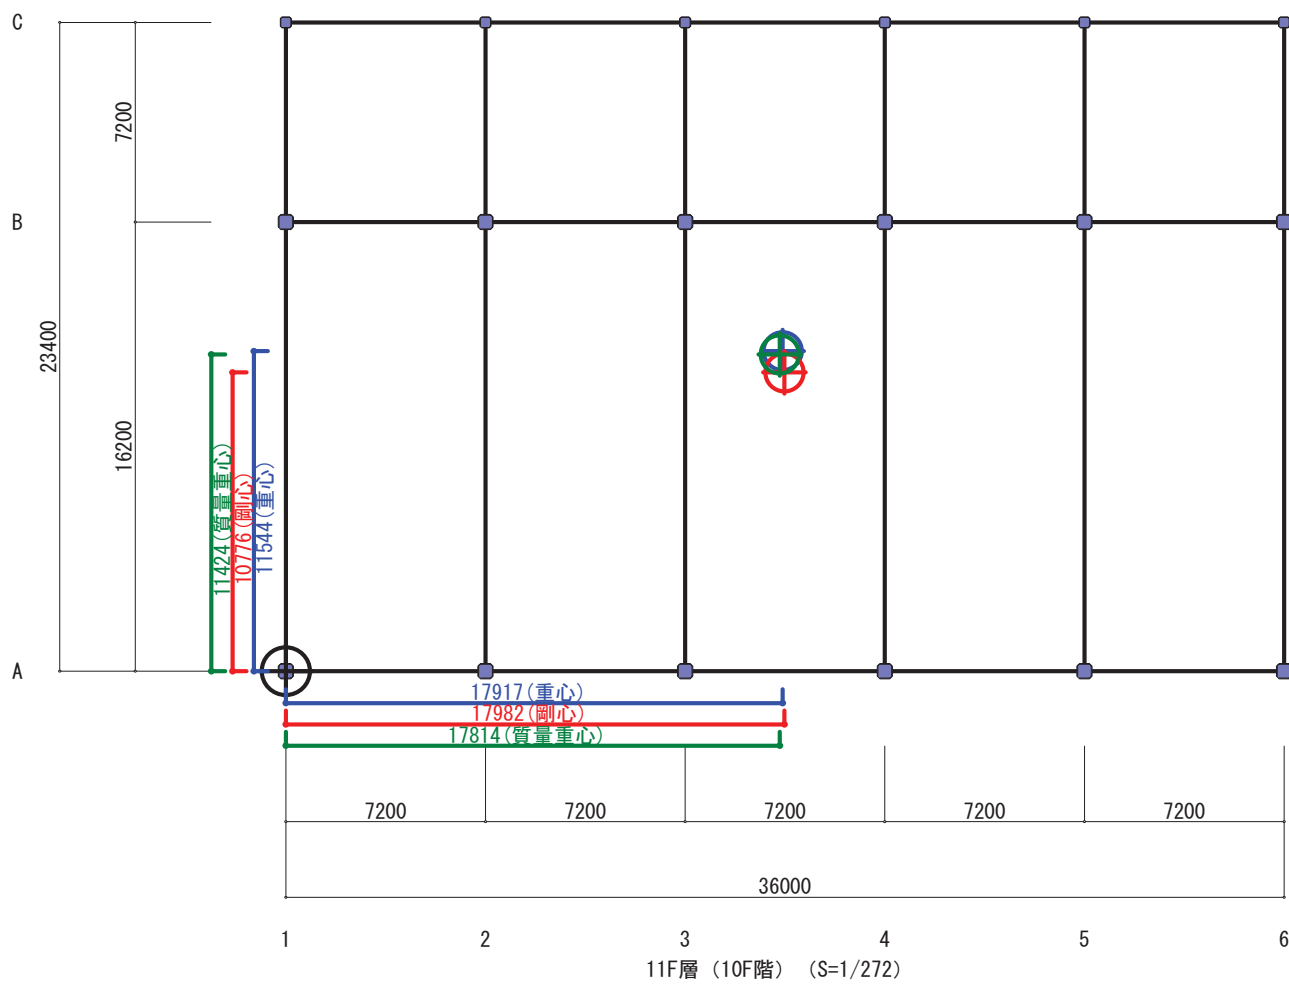


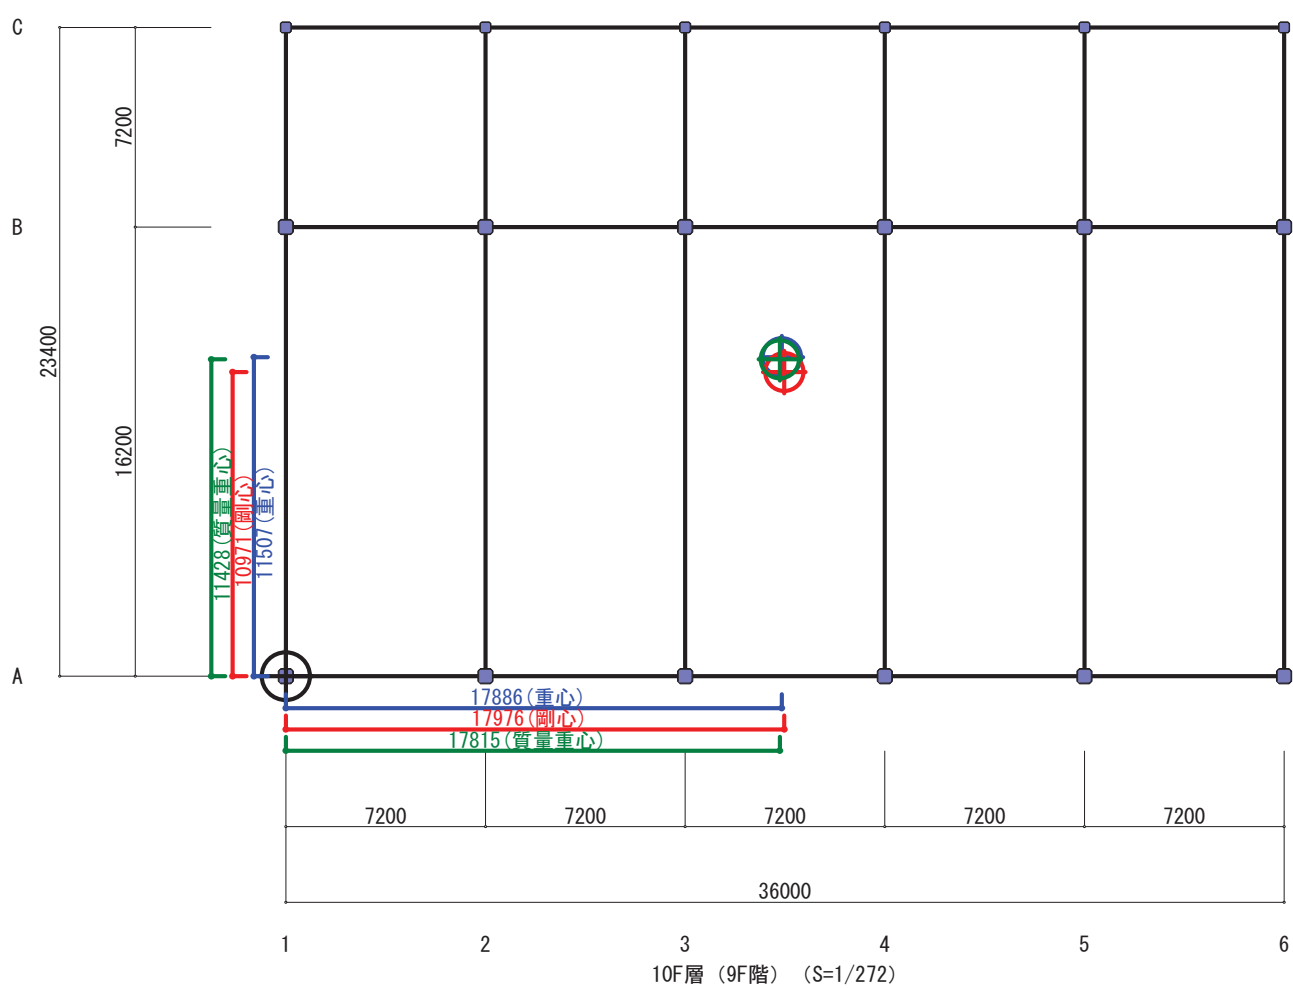


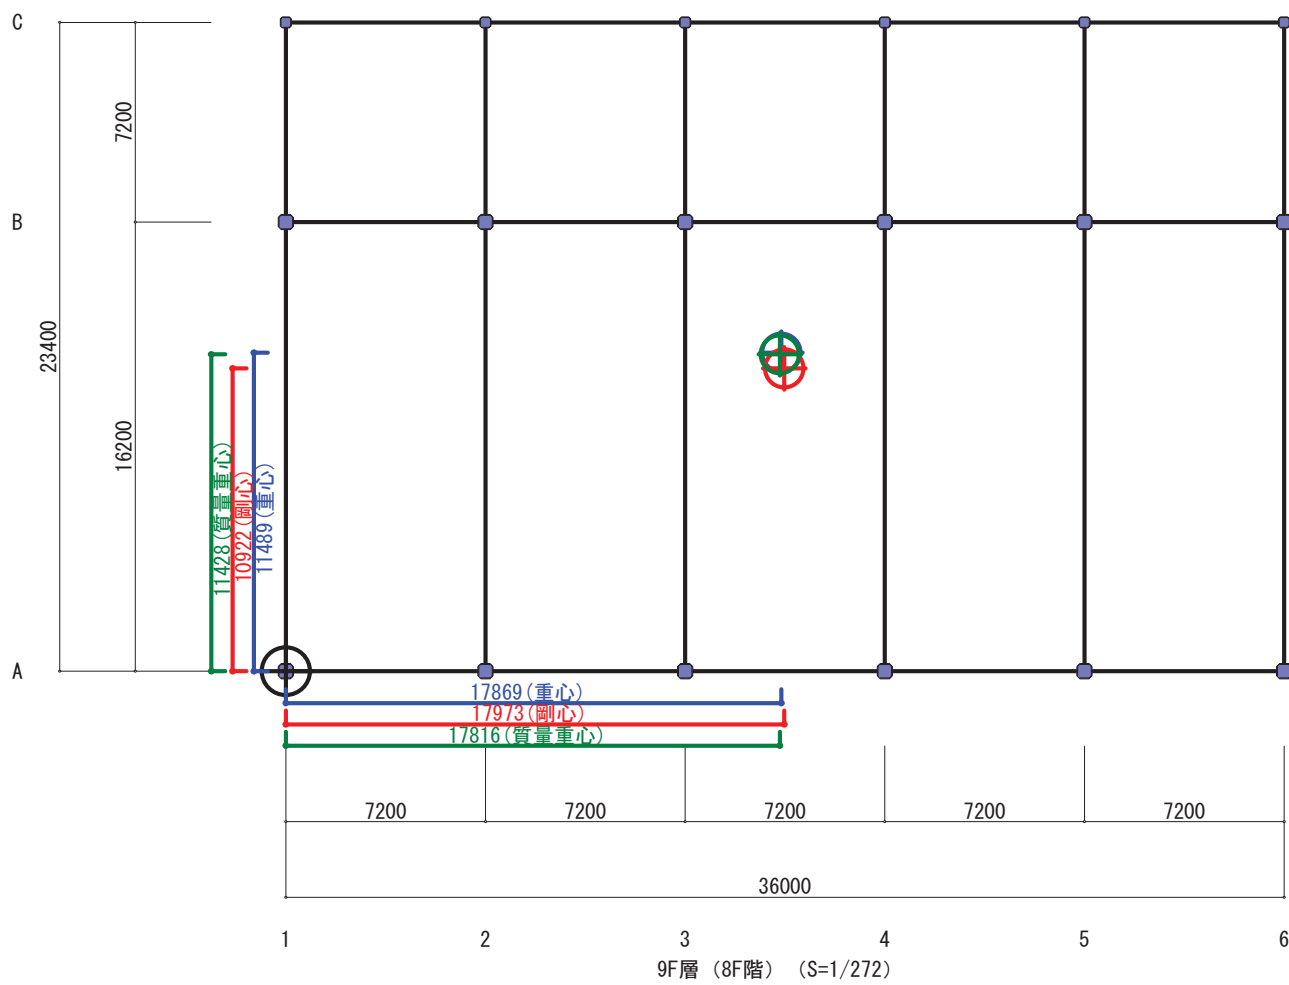


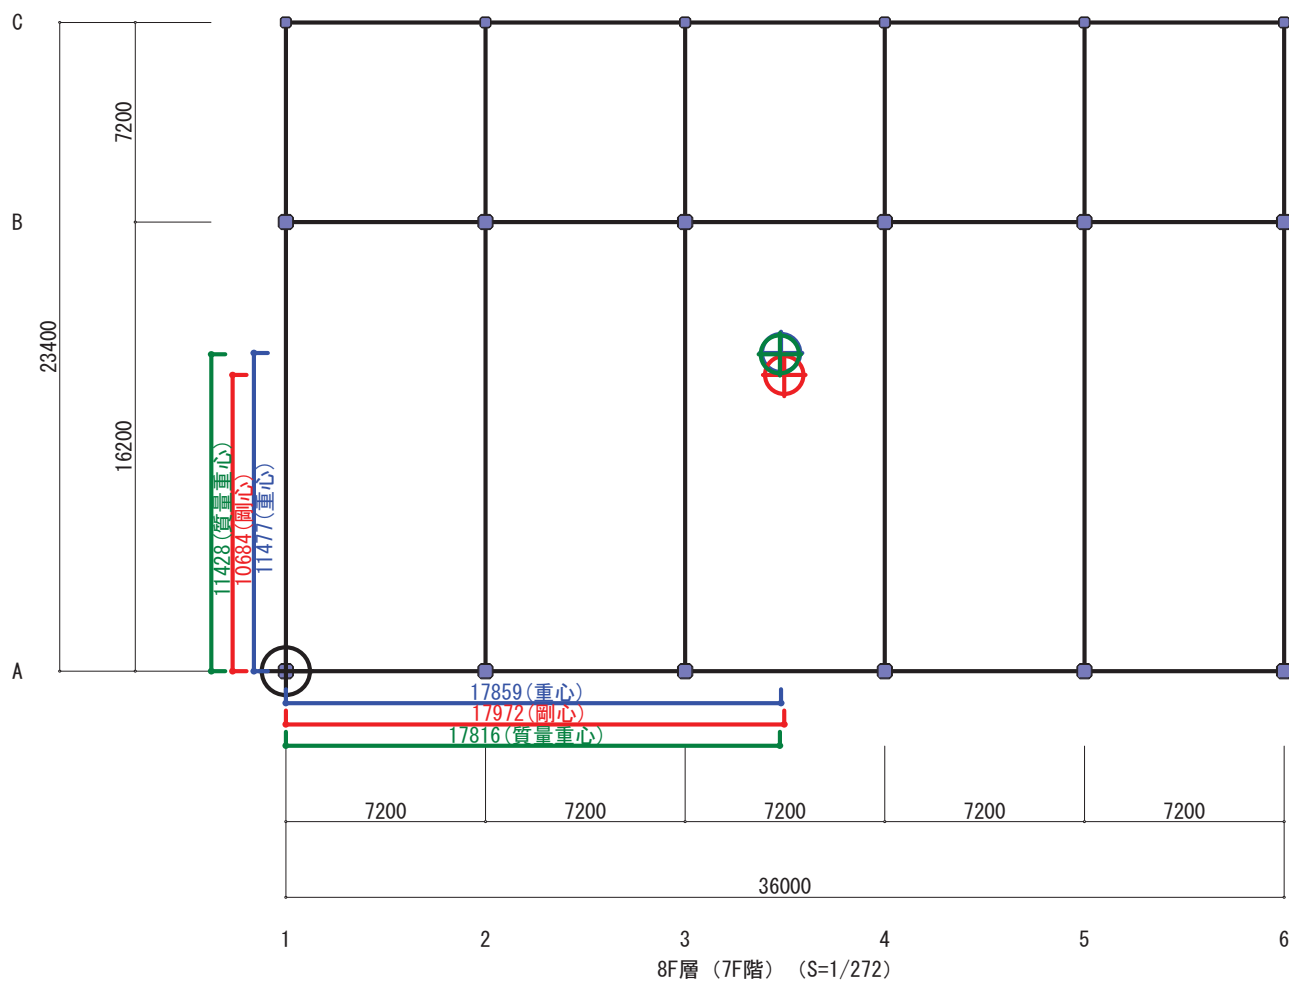


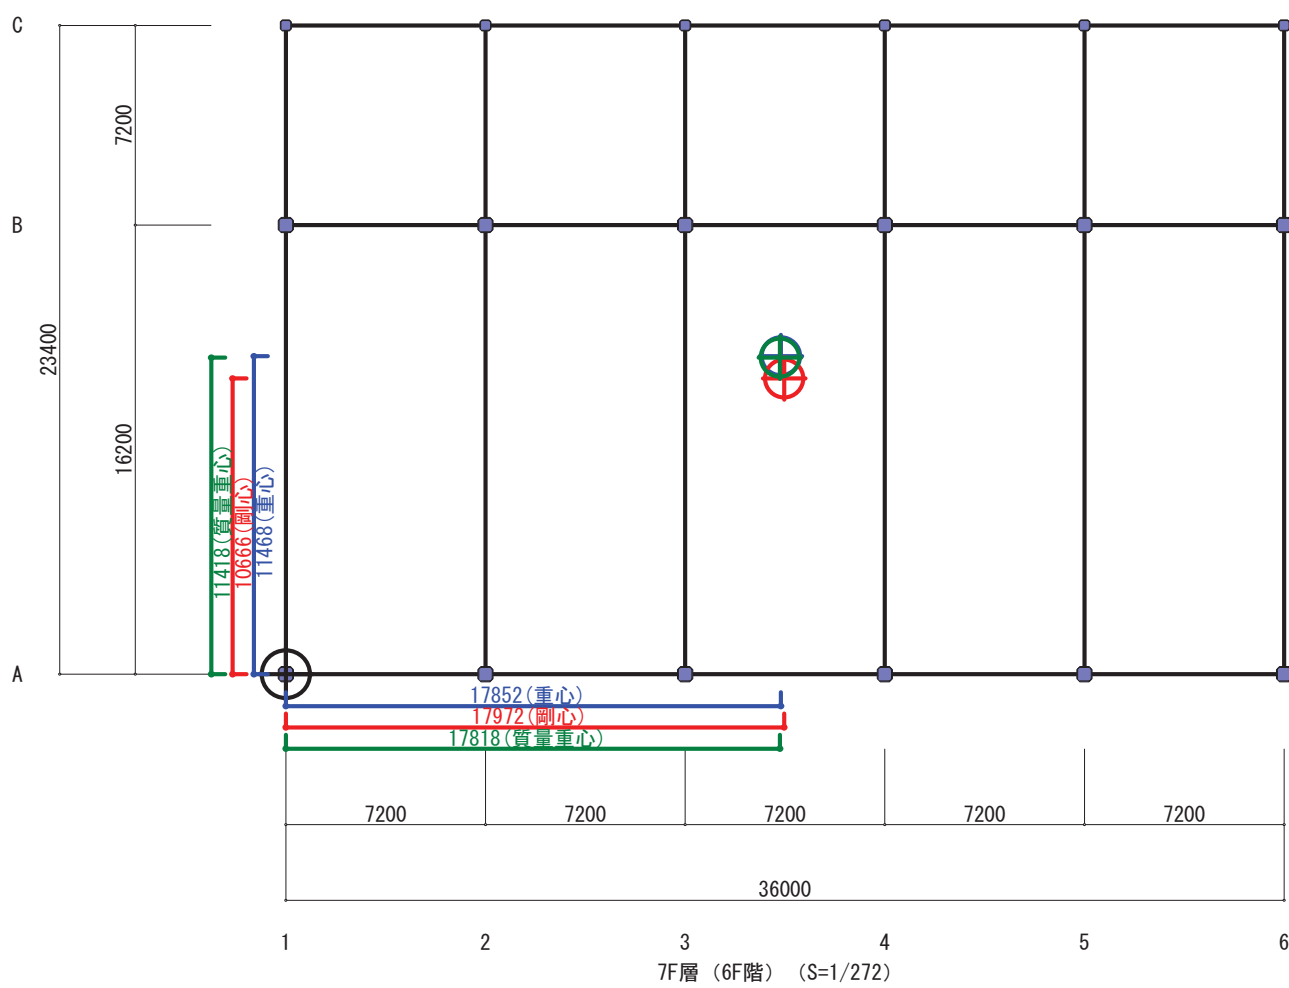

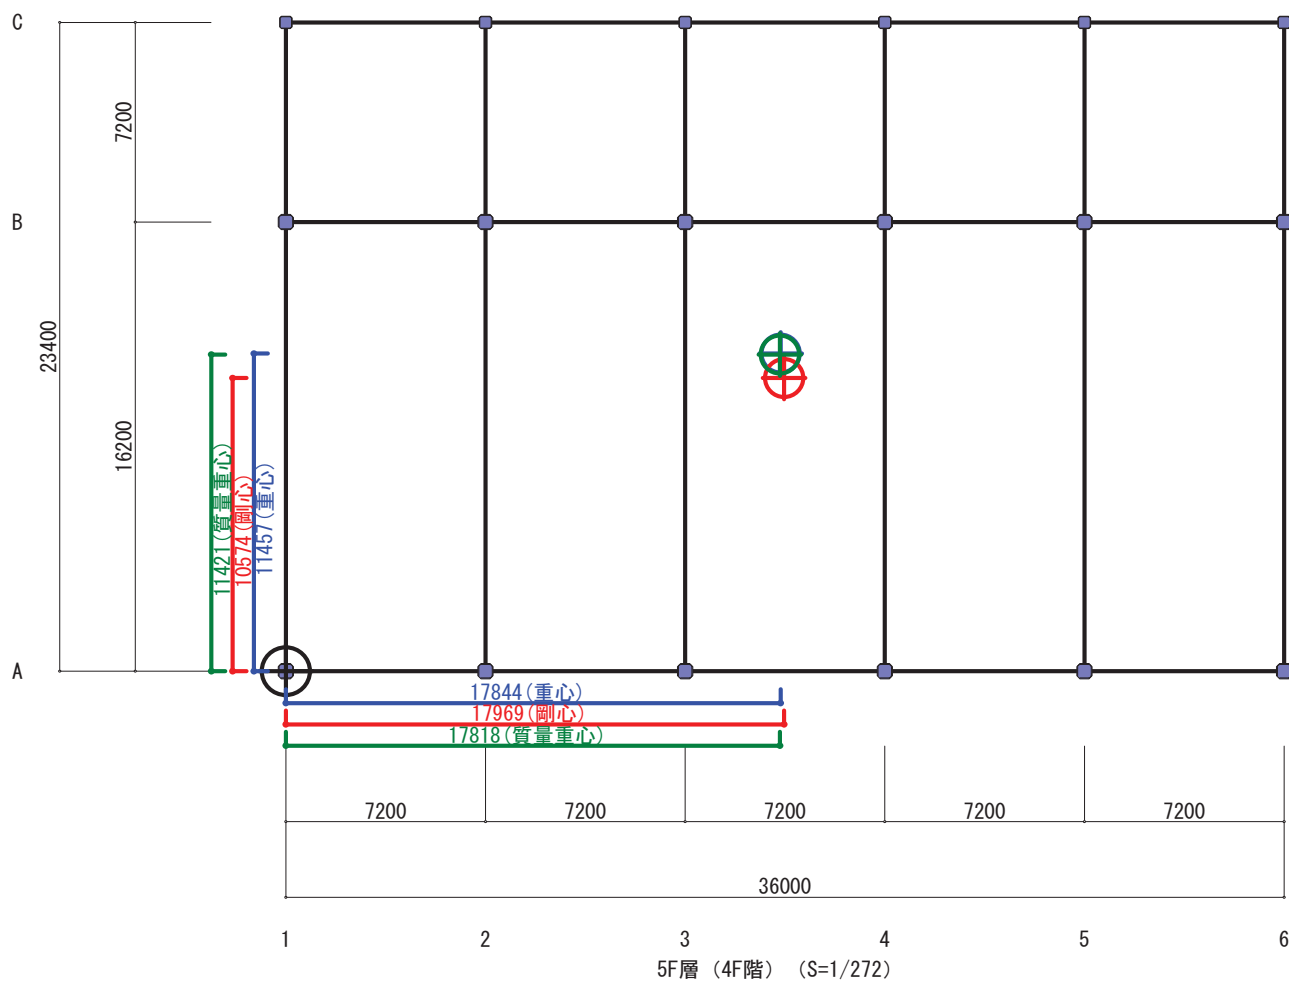

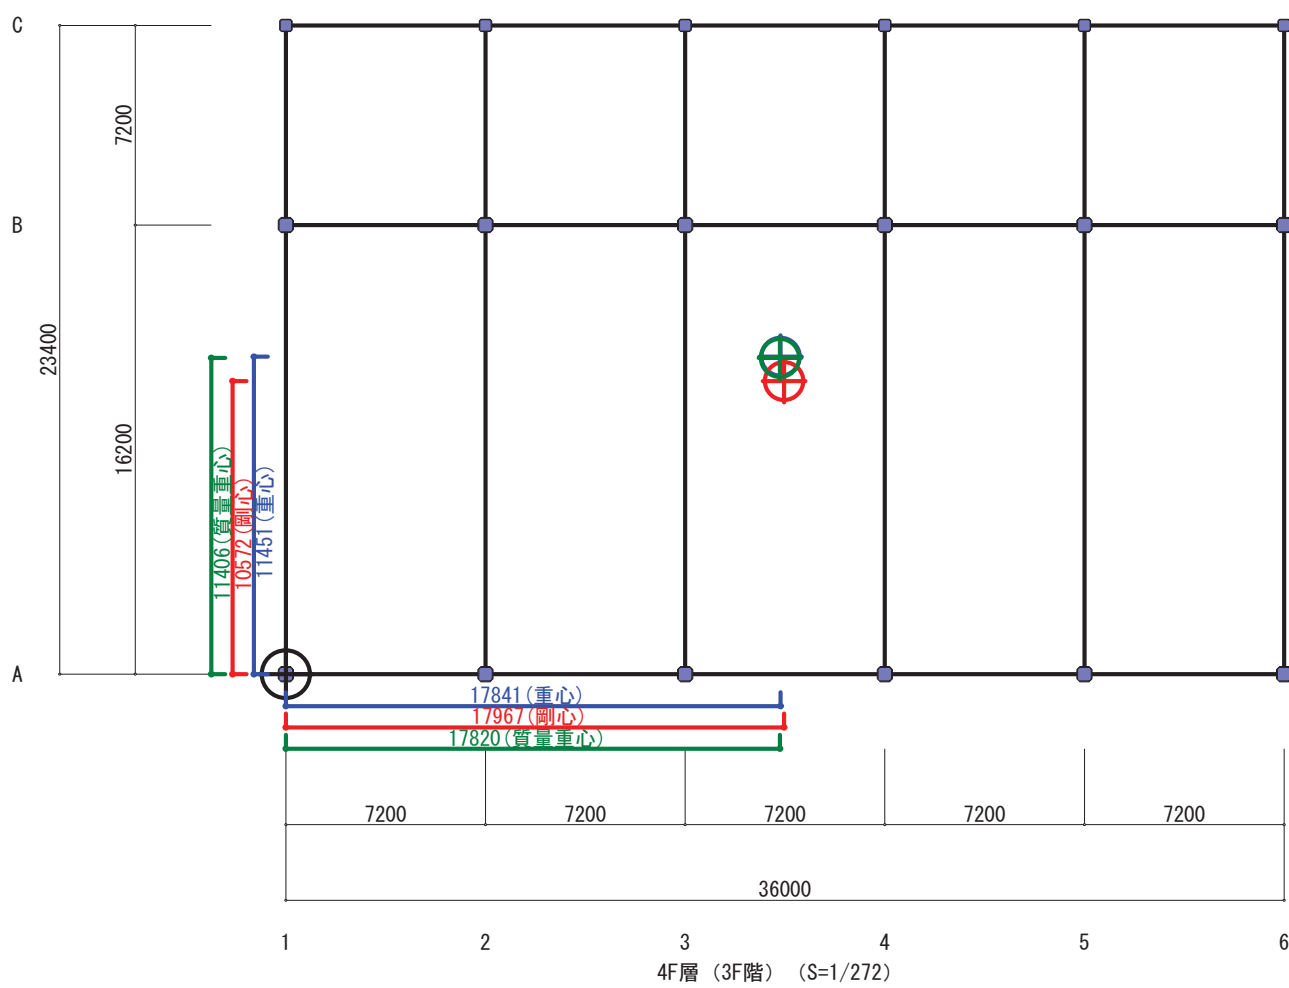

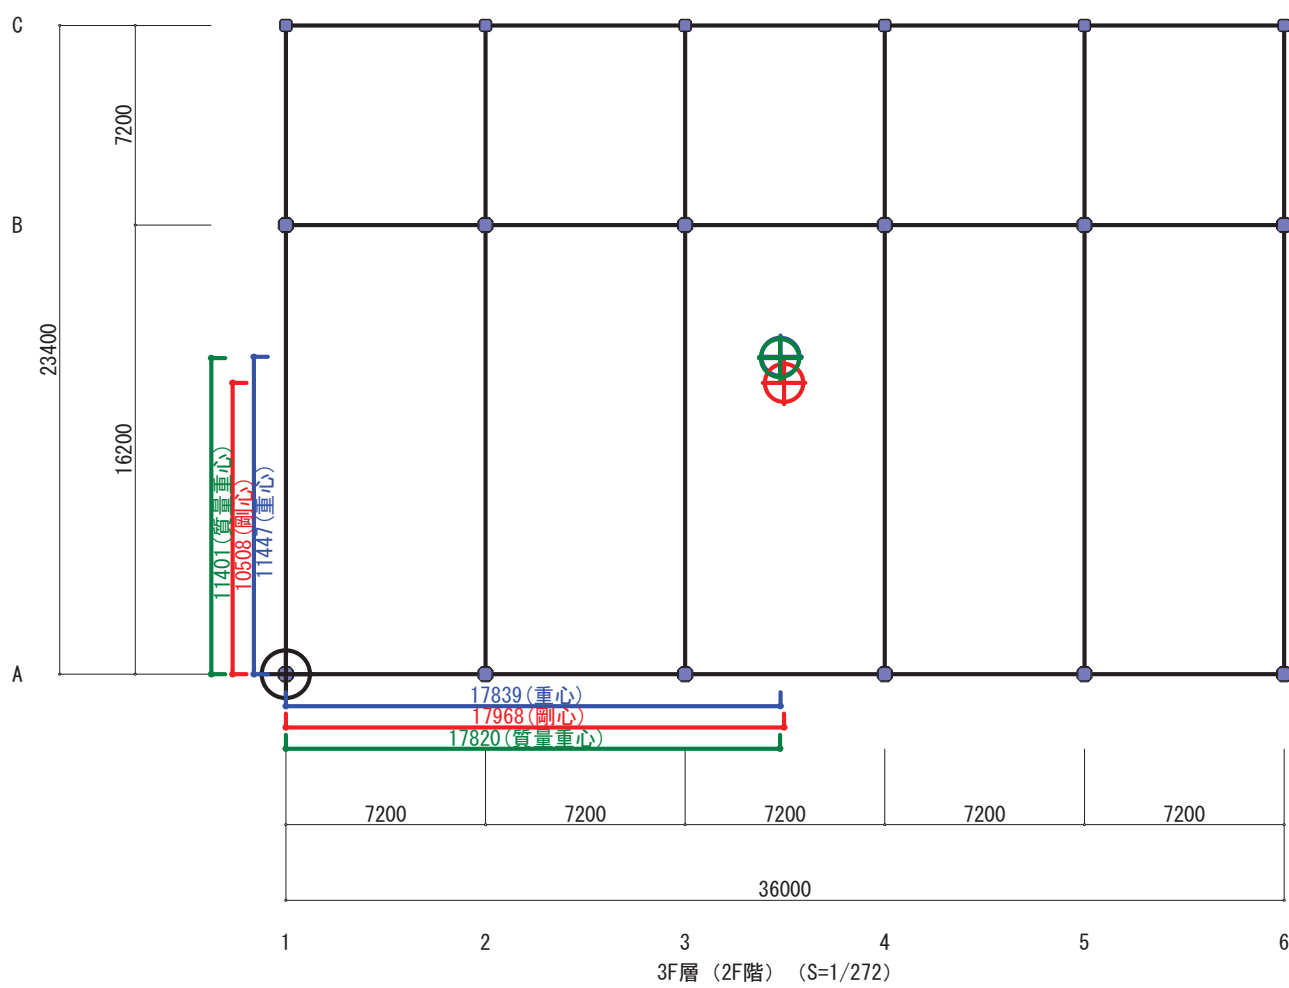

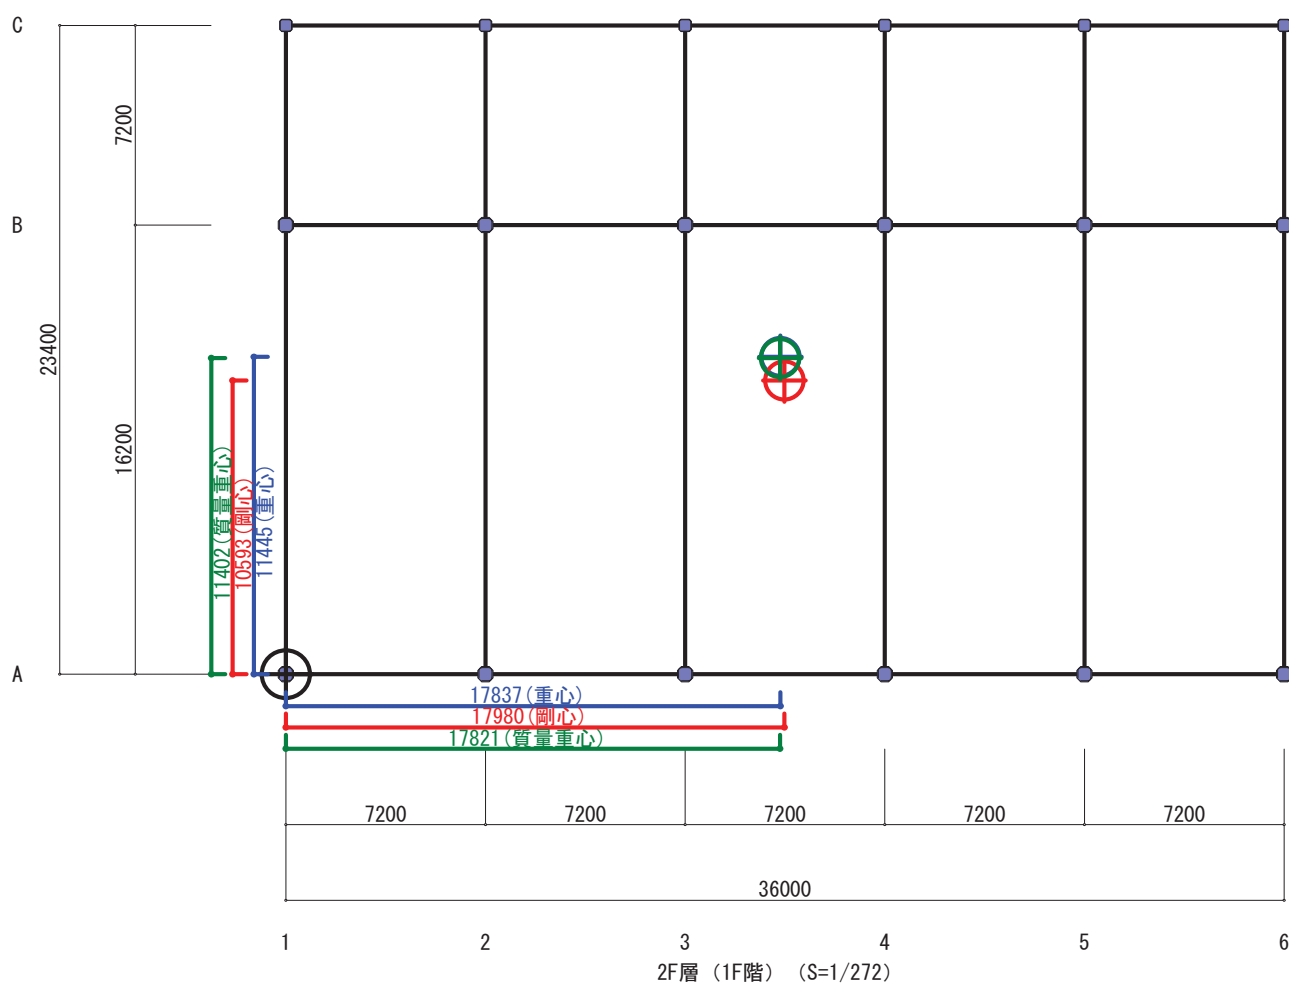

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平19国交第594号第2の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2672.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3951.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5044.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5991.89	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6815.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7533.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8145.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8655.82	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9070.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9389.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9613.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2672.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3951.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5044.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5991.89	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6815.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7533.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8145.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8655.82	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9070.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9389.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9613.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2672.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3951.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5044.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5991.89	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6815.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7533.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8145.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8655.82	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9070.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9389.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9613.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y方向負加力時


階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2672.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	3951.81	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5044.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
8F	5991. 89	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	6815. 18	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7533. 83	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	8145. 72	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8655. 82	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9070. 55	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9389. 58	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9613. 32	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

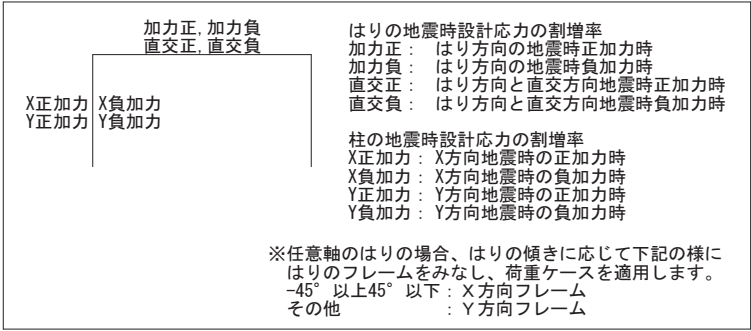

1	2	3	4	5	6
		A フレーム (S=1/239)			

1	2	3	4	5	6
		B フレーム (S=1/239)			

[illegible]

C フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

1 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

2 フレーム (S=1/239)

12F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
11F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
10F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
9F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
8F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
7F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
6F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
5F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
4F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
3F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
2F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
1F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

4 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

5 フレーム (S=1/239)

12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_O : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_O + N_w$)

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

(※ 地下階、塔屋の確認は行いません)

(※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)

(※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_O (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	74725.1	3452.7	0.0	3452.7	0.0462
		2	74725.1	4928.6	0.0	4928.6	0.0660
		3	74725.1	5221.1	0.0	5221.1	0.0699
		4	74725.1	5223.5	0.0	5223.5	0.0699
		5	74725.1	4936.1	0.0	4936.1	0.0661
		6	74725.1	3449.2	0.0	3449.2	0.0462
	B	1	74725.1	4442.5	0.0	4442.5	0.0595
		2	74725.1	6572.2	0.0	6572.2	0.0880
		3	74725.1	7130.0	0.0	7130.0	0.0954
		4	74725.1	6947.2	0.0	6947.2	0.0930
		5	74725.1	6360.9	0.0	6360.9	0.0851
		6	74725.1	4401.1	0.0	4401.1	0.0589
	C	1	74725.1	1374.3	0.0	1374.3	0.0184
		2	74725.1	2288.0	0.0	2288.0	0.0306
		3	74725.1	2638.1	0.0	2638.1	0.0353
		4	74725.1	2228.7	0.0	2228.7	0.0298
		5	74725.1	1808.0	0.0	1808.0	0.0242
		6	74725.1	1323.1	0.0	1323.1	0.0177
2F	A	1	67918.6	3160.0	0.0	3160.0	0.0465
		2	67918.6	4464.6	0.0	4464.6	0.0657
		3	67918.6	4751.4	0.0	4751.4	0.0700
		4	67918.6	4753.3	0.0	4753.3	0.0700
		5	67918.6	4471.4	0.0	4471.4	0.0658
		6	67918.6	3156.6	0.0	3156.6	0.0465
	B	1	67918.6	4058.1	0.0	4058.1	0.0597
		2	67918.6	5928.3	0.0	5928.3	0.0873
		3	67918.6	6455.8	0.0	6455.8	0.0951
		4	67918.6	6291.8	0.0	6291.8	0.0926
		5	67918.6	5736.2	0.0	5736.2	0.0845
		6	67918.6	4017.9	0.0	4017.9	0.0592
	C	1	67918.6	1265.1	0.0	1265.1	0.0186
		2	67918.6	2086.5	0.0	2086.5	0.0307
		3	67918.6	2397.8	0.0	2397.8	0.0353
		4	67918.6	2045.6	0.0	2045.6	0.0301
		5	67918.6	1663.6	0.0	1663.6	0.0245
		6	67918.6	1214.5	0.0	1214.5	0.0179
3F	A	1	61133.6	2858.0	0.0	2858.0	0.0468
		2	61133.6	4007.9	0.0	4007.9	0.0656
		3	61133.6	4280.3	0.0	4280.3	0.0700
		4	61133.6	4281.9	0.0	4281.9	0.0700
		5	61133.6	4014.0	0.0	4014.0	0.0657
		6	61133.6	2854.9	0.0	2854.9	0.0467
	B	1	61133.6	3663.6	0.0	3663.6	0.0599
		2	61133.6	5303.9	0.0	5303.9	0.0868

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
3F	B	3	61133.6	5790.5	0.0	5790.5	0.0947
		4	61133.6	5645.4	0.0	5645.4	0.0923
		5	61133.6	5131.7	0.0	5131.7	0.0839
		6	61133.6	3625.6	0.0	3625.6	0.0593
	C	1	61133.6	1153.7	0.0	1153.7	0.0189
		2	61133.6	1884.1	0.0	1884.1	0.0308
		3	61133.6	2159.5	0.0	2159.5	0.0353
		4	61133.6	1858.1	0.0	1858.1	0.0304
		5	61133.6	1515.3	0.0	1515.3	0.0248
		6	61133.6	1105.2	0.0	1105.2	0.0181
4F	A	1	54378.0	2548.1	0.0	2548.1	0.0469
		2	54378.0	3559.8	0.0	3559.8	0.0655
		3	54378.0	3809.4	0.0	3809.4	0.0701
		4	54378.0	3810.6	0.0	3810.6	0.0701
		5	54378.0	3564.9	0.0	3564.9	0.0656
		6	54378.0	2545.4	0.0	2545.4	0.0468
	B	1	54378.0	3262.1	0.0	3262.1	0.0600
		2	54378.0	4699.2	0.0	4699.2	0.0864
		3	54378.0	5134.8	0.0	5134.8	0.0944
		4	54378.0	5009.1	0.0	5009.1	0.0921
		5	54378.0	4547.7	0.0	4547.7	0.0836
		6	54378.0	3227.1	0.0	3227.1	0.0593
	C	1	54378.0	1037.7	0.0	1037.7	0.0191
		2	54378.0	1680.5	0.0	1680.5	0.0309
		3	54378.0	1920.6	0.0	1920.6	0.0353
		4	54378.0	1665.5	0.0	1665.5	0.0306
		5	54378.0	1362.9	0.0	1362.9	0.0251
		6	54378.0	992.6	0.0	992.6	0.0183
5F	A	1	47668.3	2230.8	0.0	2230.8	0.0468
		2	47668.3	3122.0	0.0	3122.0	0.0655
		3	47668.3	3340.8	0.0	3340.8	0.0701
		4	47668.3	3341.7	0.0	3341.7	0.0701
		5	47668.3	3125.9	0.0	3125.9	0.0656
		6	47668.3	2228.6	0.0	2228.6	0.0468
	B	1	47668.3	2853.9	0.0	2853.9	0.0599
		2	47668.3	4115.6	0.0	4115.6	0.0863
		3	47668.3	4490.8	0.0	4490.8	0.0942
		4	47668.3	4384.7	0.0	4384.7	0.0920
		5	47668.3	3985.4	0.0	3985.4	0.0836
		6	47668.3	2822.7	0.0	2822.7	0.0592
	C	1	47668.3	917.7	0.0	917.7	0.0193
		2	47668.3	1475.4	0.0	1475.4	0.0310
		3	47668.3	1680.9	0.0	1680.9	0.0353
		4	47668.3	1468.0	0.0	1468.0	0.0308
		5	47668.3	1206.5	0.0	1206.5	0.0253
		6	47668.3	877.0	0.0	877.0	0.0184
6F	A	1	40958.7	1903.2	0.0	1903.2	0.0465
		2	40958.7	2690.3	0.0	2690.3	0.0657
		3	40958.7	2870.3	0.0	2870.3	0.0701
		4	40958.7	2870.8	0.0	2870.8	0.0701
		5	40958.7	2692.9	0.0	2692.9	0.0657
		6	40958.7	1901.7	0.0	1901.7	0.0464
	B	1	40958.7	2436.8	0.0	2436.8	0.0595
		2	40958.7	3551.5	0.0	3551.5	0.0867
		3	40958.7	3856.5	0.0	3856.5	0.0942
		4	40958.7	3770.2	0.0	3770.2	0.0920
		5	40958.7	3443.2	0.0	3443.2	0.0841
		6	40958.7	2410.4	0.0	2410.4	0.0588
	C	1	40958.7	792.4	0.0	792.4	0.0193
		2	40958.7	1266.4	0.0	1266.4	0.0309
		3	40958.7	1437.8	0.0	1437.8	0.0351
		4	40958.7	1263.2	0.0	1263.2	0.0308
		5	40958.7	1043.8	0.0	1043.8	0.0255
		6	40958.7	757.2	0.0	757.2	0.0185
7F	A	1	34250.5	1571.0	0.0	1571.0	0.0459
		2	34250.5	2261.7	0.0	2261.7	0.0660

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
7F	A	3	34250.5	2398.2	0.0	2398.2	0.0700
		4	34250.5	2398.5	0.0	2398.5	0.0700
		5	34250.5	2263.0	0.0	2263.0	0.0661
		6	34250.5	1570.2	0.0	1570.2	0.0458
	B	1	34250.5	2016.1	0.0	2016.1	0.0589
		2	34250.5	2997.1	0.0	2997.1	0.0875
		3	34250.5	3226.6	0.0	3226.6	0.0942
		4	34250.5	3159.9	0.0	3159.9	0.0923
		5	34250.5	2910.7	0.0	2910.7	0.0850
		6	34250.5	1995.0	0.0	1995.0	0.0582
	C	1	34250.5	664.3	0.0	664.3	0.0194
		2	34250.5	1056.0	0.0	1056.0	0.0308
		3	34250.5	1193.2	0.0	1193.2	0.0348
		4	34250.5	1055.3	0.0	1055.3	0.0308
		5	34250.5	878.6	0.0	878.6	0.0257
		6	34250.5	635.1	0.0	635.1	0.0185
8F	A	1	27608.8	1261.5	0.0	1261.5	0.0457
		2	27608.8	1818.5	0.0	1818.5	0.0659
		3	27608.8	1930.7	0.0	1930.7	0.0699
		4	27608.8	1930.8	0.0	1930.8	0.0699
		5	27608.8	1819.7	0.0	1819.7	0.0659
		6	27608.8	1260.9	0.0	1260.9	0.0457
	B	1	27608.8	1626.8	0.0	1626.8	0.0589
		2	27608.8	2420.5	0.0	2420.5	0.0877
		3	27608.8	2604.8	0.0	2604.8	0.0943
		4	27608.8	2554.2	0.0	2554.2	0.0925
		5	27608.8	2354.7	0.0	2354.7	0.0853
		6	27608.8	1609.8	0.0	1609.8	0.0583
	C	1	27608.8	534.5	0.0	534.5	0.0194
		2	27608.8	848.7	0.0	848.7	0.0307
		3	27608.8	950.8	0.0	950.8	0.0344
		4	27608.8	851.5	0.0	851.5	0.0308
		5	27608.8	718.9	0.0	718.9	0.0260
		6	27608.8	511.4	0.0	511.4	0.0185
9F	A	1	20967.0	949.6	0.0	949.6	0.0453
		2	20967.0	1375.9	0.0	1375.9	0.0656
		3	20967.0	1461.9	0.0	1461.9	0.0697
		4	20967.0	1462.0	0.0	1462.0	0.0697
		5	20967.0	1377.0	0.0	1377.0	0.0657
		6	20967.0	949.3	0.0	949.3	0.0453
	B	1	20967.0	1237.2	0.0	1237.2	0.0590
		2	20967.0	1850.5	0.0	1850.5	0.0883
		3	20967.0	1987.9	0.0	1987.9	0.0948
		4	20967.0	1953.0	0.0	1953.0	0.0931
		5	20967.0	1805.2	0.0	1805.2	0.0861
		6	20967.0	1224.7	0.0	1224.7	0.0584
	C	1	20967.0	401.1	0.0	401.1	0.0191
		2	20967.0	639.7	0.0	639.7	0.0305
		3	20967.0	706.3	0.0	706.3	0.0337
		4	20967.0	644.3	0.0	644.3	0.0307
		5	20967.0	556.7	0.0	556.7	0.0266
		6	20967.0	384.7	0.0	384.7	0.0183
10F	A	1	14342.4	637.3	0.0	637.3	0.0444
		2	14342.4	936.0	0.0	936.0	0.0653
		3	14342.4	994.2	0.0	994.2	0.0693
		4	14342.4	994.2	0.0	994.2	0.0693
		5	14342.4	937.1	0.0	937.1	0.0653
		6	14342.4	637.2	0.0	637.2	0.0444
	B	1	14342.4	846.1	0.0	846.1	0.0590
		2	14342.4	1282.7	0.0	1282.7	0.0894
		3	14342.4	1370.9	0.0	1370.9	0.0956
		4	14342.4	1351.7	0.0	1351.7	0.0942
		5	14342.4	1257.9	0.0	1257.9	0.0877
		6	14342.4	838.1	0.0	838.1	0.0584
	C	1	14342.4	269.5	0.0	269.5	0.0188
		2	14342.4	432.0	0.0	432.0	0.0301

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N/ Σ N
10F	C	3	14342. 4	463. 3	0. 0	463. 3	0. 0323
		4	14342. 4	438. 6	0. 0	438. 6	0. 0306
		5	14342. 4	396. 1	0. 0	396. 1	0. 0276
		6	14342. 4	259. 5	0. 0	259. 5	0. 0181

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定: 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート: ルート 3
- 3) 許容応力度
端部: 母材と同等の許容応力度を有するものとする
継手: 母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
 - ア) ウェブのZへの考慮
端部: 考慮しない
継手: 考慮する
 - イ) スカラップ孔径: 35.0 mm
(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 - ウ) フランジ欠損
端部: 欠損を考慮しない
継手: ボルト孔による欠損を考慮する
ボルト径: 20 mm
 - エ) ウェブ欠損率
端部: 0 %
継手: 15 %
(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 - オ) 幅厚比の計算
S N鋼材以外は、S 規準による
S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ: 0.0 cm
 - ウ) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
 - エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
 - オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
 - カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
 - ア) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
 - イ) せん断力の判定
 $(\tau/f_s) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率: 1.0

A-4. 5. 2 S 柱の断面計算

(1) S 柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

1F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

(2) S柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
 - ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する
 - イ) スクラップ孔径： 35.0 mm
 - ウ) 断面欠損率
 - Zの欠損率： 0 %
 - A_sの欠損率： 0 %
 - A_nの欠損率： 0 %
 - エ) 幅厚比の計算
 - SN鋼材以外は、S規準による
 - SN鋼材は、規定値（S規準）による
- 5) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) S柱座屈長さ係数
計算値
 - エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
 - オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
 - カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
 - ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する
 - イ) せん断力の判定
 $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0
- 8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

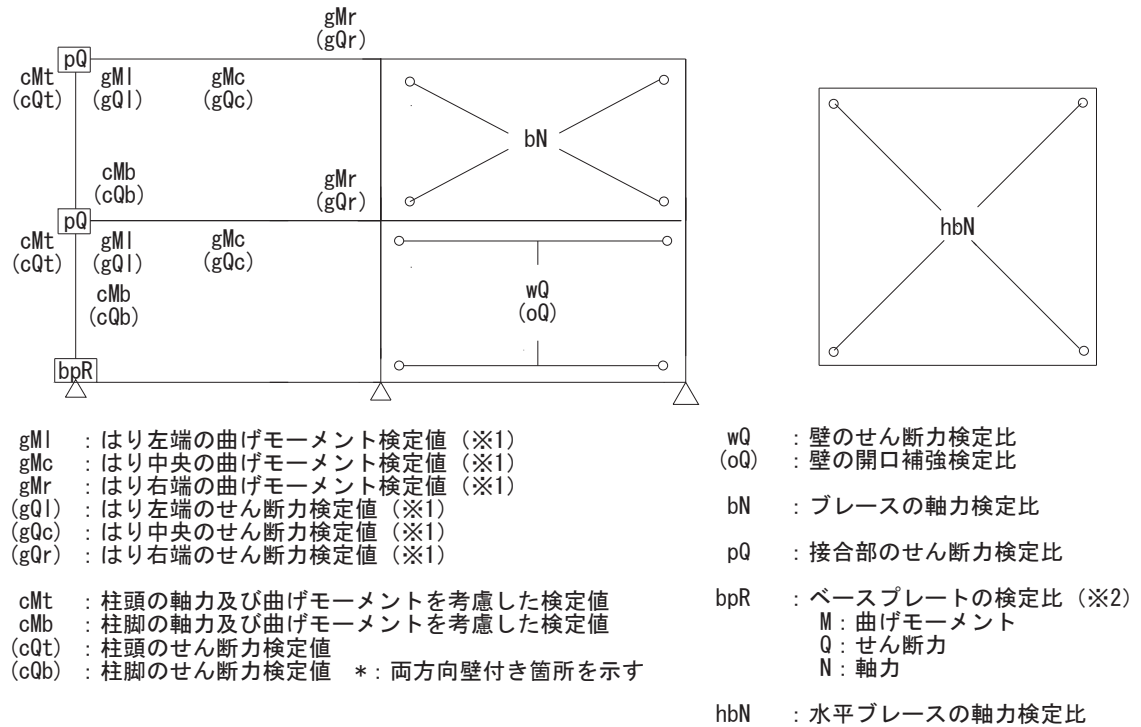

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44475	4000	0.43 (0.03)	0.21 (0.12)	0.04 (0.04)	0.09 (0.03)	0.11 (0.10)	0.06 (0.00)	0.64 (0.04)	0.12 (0.10)	0.05 (0.00)	0.64 (0.04)	0.10 (0.10)	0.06 (0.00)	0.68 (0.04)	0.09 (0.04)	0.04 (0.04)	0.44 (0.03)	0.21 (0.12)			
11F			4025	0.24 (0.06)	0.27 (0.13)	0.03 (0.05)	0.12 (0.01)	0.45 (0.08)	0.13 (0.10)	0.05 (0.01)	0.33 (0.08)	0.11 (0.09)	0.05 (0.00)	0.33 (0.08)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.36 (0.08)	0.12 (0.01)	0.03 (0.05)	0.24 (0.06)		
10F			4000	0.29 (0.07)	0.18 (0.09)	0.02 (0.03)	0.08 (0.01)	0.37 (0.08)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.43 (0.11)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.42 (0.11)	0.04 (0.05)	0.03 (0.00)	0.44 (0.10)	0.08 (0.01)	0.02 (0.03)	0.30 (0.07)		
9F			4000	0.30 (0.10)	0.18 (0.09)	0.02 (0.03)	0.08 (0.01)	0.45 (0.14)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.44 (0.15)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.43 (0.15)	0.04 (0.05)	0.03 (0.00)	0.45 (0.14)	0.07 (0.01)	0.02 (0.03)	0.30 (0.10)		
8F			4025	0.33 (0.12)	0.17 (0.09)	0.02 (0.03)	0.07 (0.01)	0.43 (0.14)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.48 (0.18)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.48 (0.18)	0.04 (0.05)	0.03 (0.00)	0.49 (0.17)	0.07 (0.02)	0.02 (0.03)	0.33 (0.12)		
7F			4000	0.38 (0.14)	0.13 (0.06)	0.02 (0.03)	0.07 (0.00)	0.48 (0.17)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.51 (0.22)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.51 (0.22)	0.04 (0.05)	0.03 (0.00)	0.54 (0.20)	0.07 (0.00)	0.02 (0.03)	0.38 (0.14)		
6F			4000	0.39 (0.17)	0.12 (0.06)	0.02 (0.02)	0.06 (0.00)	0.51 (0.20)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.55 (0.25)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.54 (0.25)	0.04 (0.05)	0.03 (0.00)	0.56 (0.24)	0.06 (0.00)	0.02 (0.02)	0.39 (0.17)		
5F			4000	0.41 (0.19)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.05 (0.01)	0.54 (0.24)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.58 (0.29)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.29)	0.05 (0.05)	0.03 (0.00)	0.58 (0.27)	0.04 (0.01)	0.02 (0.02)	0.41 (0.19)		
4F			4000	0.37 (0.18)	0.09 (0.05)	0.02 (0.02)	0.03 (0.01)	0.56 (0.27)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.53 (0.27)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.53 (0.27)	0.05 (0.05)	0.03 (0.00)	0.53 (0.25)	0.03 (0.01)	0.02 (0.02)	0.37 (0.18)		
3F			4000	0.37 (0.20)	0.07 (0.04)	0.02 (0.01)	0.02 (0.01)	0.51 (0.25)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.55 (0.30)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.55 (0.30)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.54 (0.28)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.37 (0.20)		
2F			4425	0.41 (0.22)	0.05 (0.04)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.57 (0.31)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.33)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.33)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.31)	0.01 (0.03)	0.01 (0.01)	0.41 (0.22)		
1F					0.47 (0.22)	0.06 (0.01)	0.08 (0.09)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.64 (0.33)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.64 (0.33)	0.03 (0.00)	0.08 (0.08)	0.62 (0.31)	0.06 (0.09)	0.06 (0.01)	0.47 (0.22)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																			
			1		2		3		4		5		6		A フレーム (S=1/272)							

44475	12F	4000	0.44 (0.05)	0.32 (0.19)	0.07 (0.05)	0.13 (0.06)	0.19 (0.16)	0.10 (0.01)	0.51 (0.07)	0.16 (0.15)	0.09 (0.00)	0.20 (0.16)	0.14 (0.15)	0.10 (0.01)	0.20 (0.17)	0.61 (0.07)	0.12 (0.07)	0.07 (0.05)	0.31 (0.18)	0.43 (0.05)							
			0.26 (0.07)	0.40 (0.19)	0.05 (0.08)	0.39 (0.11)	0.19 (0.14)	0.08 (0.01)	0.29 (0.12)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.31 (0.11)	0.08 (0.11)	0.08 (0.01)	0.36 (0.11)	0.17 (0.12)	0.05 (0.07)	0.25 (0.07)	0.38 (0.19)	0.31 (0.05)							
	11F	4025	0.26 (0.07)	0.32 (0.13)	0.04 (0.05)	0.12 (0.01)	0.35 (0.09)	0.11 (0.01)	0.04 (0.01)	0.38 (0.15)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.09 (0.15)	0.32 (0.06)	0.03 (0.01)	0.11 (0.14)	0.37 (0.02)	0.25 (0.05)	0.26 (0.09)	0.25 (0.09)							
			0.33 (0.12)	0.30 (0.10)	0.04 (0.05)	0.45 (0.18)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.41 (0.20)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.43 (0.19)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.46 (0.18)	0.10 (0.02)	0.04 (0.05)	0.32 (0.12)	0.29 (0.09)	0.29 (0.09)							
	10F	4000	0.32 (0.10)	0.27 (0.13)	0.04 (0.05)	0.43 (0.14)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.38 (0.15)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.40 (0.15)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.44 (0.14)	0.11 (0.02)	0.04 (0.05)	0.31 (0.09)	0.31 (0.09)	0.31 (0.09)							
			0.33 (0.12)	0.30 (0.10)	0.04 (0.05)	0.45 (0.18)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.41 (0.20)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.43 (0.19)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.46 (0.18)	0.10 (0.02)	0.04 (0.05)	0.32 (0.12)	0.29 (0.09)	0.29 (0.09)							
	9F	4000	0.37 (0.15)	0.25 (0.13)	0.04 (0.05)	0.51 (0.23)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.46 (0.24)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.48 (0.24)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.51 (0.22)	0.10 (0.02)	0.04 (0.04)	0.38 (0.15)	0.31 (0.12)	0.31 (0.12)							
			0.42 (0.19)	0.37 (0.15)	0.02 (0.04)	0.56 (0.27)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.50 (0.29)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.52 (0.29)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.57 (0.26)	0.09 (0.00)	0.02 (0.04)	0.41 (0.18)	0.36 (0.15)	0.36 (0.15)							
	8F	4025	0.44 (0.22)	0.40 (0.19)	0.02 (0.04)	0.60 (0.31)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.56 (0.34)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.57 (0.33)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.60 (0.30)	0.08 (0.00)	0.02 (0.03)	0.44 (0.21)	0.39 (0.18)	0.39 (0.18)							
			0.46 (0.25)	0.43 (0.22)	0.02 (0.03)	0.63 (0.36)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.61 (0.39)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.38)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.63 (0.34)	0.06 (0.01)	0.02 (0.03)	0.46 (0.24)	0.42 (0.21)	0.42 (0.21)							
	7F	4000	0.42 (0.19)	0.18 (0.09)	0.02 (0.04)	0.56 (0.27)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.50 (0.29)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.52 (0.29)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.57 (0.26)	0.09 (0.00)	0.02 (0.04)	0.41 (0.18)	0.36 (0.15)	0.36 (0.15)							
			0.44 (0.23)	0.44 (0.25)	0.05 (0.02)	0.60 (0.36)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.59 (0.39)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.58 (0.36)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.58 (0.32)	0.09 (0.02)	0.02 (0.02)	0.42 (0.23)	0.43 (0.24)	0.43 (0.24)							
6F	4000	0.43 (0.22)	0.43 (0.22)	0.07 (0.01)	0.57 (0.31)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.61 (0.39)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.38)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.63 (0.34)	0.06 (0.01)	0.02 (0.03)	0.46 (0.24)	0.42 (0.21)	0.42 (0.21)								
		0.48 (0.28)	0.48 (0.28)	0.02 (0.01)	0.66 (0.41)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.69 (0.45)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.44)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.40)	0.02 (0.04)	0.01 (0.01)	0.48 (0.28)	0.39 (0.25)	0.39 (0.25)								
5F	4000	0.46 (0.25)	0.15 (0.08)	0.02 (0.03)	0.63 (0.36)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.61 (0.39)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.38)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.63 (0.34)	0.06 (0.01)	0.02 (0.03)	0.46 (0.24)	0.42 (0.21)	0.42 (0.21)								
		0.48 (0.28)	0.48 (0.28)	0.02 (0.01)	0.66 (0.41)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.69 (0.45)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.44)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.40)	0.02 (0.04)	0.01 (0.01)	0.48 (0.28)	0.39 (0.25)	0.39 (0.25)								
4F	4000	0.42 (0.23)	0.42 (0.23)	0.13 (0.07)	0.58 (0.33)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.57 (0.36)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.58 (0.36)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.58 (0.32)	0.09 (0.02)	0.02 (0.02)	0.42 (0.23)	0.43 (0.24)	0.43 (0.24)								
		0.43 (0.26)	0.43 (0.26)	0.02 (0.02)	0.60 (0.37)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.61 (0.41)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.61 (0.40)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.59 (0.36)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)	0.42 (0.25)	0.40 (0.23)	0.40 (0.23)								
3F	4000	0.43 (0.26)	0.43 (0.26)	0.02 (0.02)	0.60 (0.37)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.61 (0.41)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.61 (0.40)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.59 (0.36)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)	0.42 (0.25)	0.40 (0.23)	0.40 (0.23)								
		0.48 (0.28)	0.48 (0.28)	0.02 (0.01)	0.66 (0.41)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.69 (0.45)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.44)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.40)	0.02 (0.04)	0.01 (0.01)	0.48 (0.28)	0.39 (0.25)	0.39 (0.25)								
2F	4425	0.48 (0.28)	0.48 (0.28)	0.02 (0.01)	0.66 (0.41)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.69 (0.45)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.44)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.65 (0.40)	0.02 (0.04)	0.01 (0.01)	0.48 (0.28)	0.39 (0.25)	0.39 (0.25)								
		0.52 (0.28)	0.52 (0.28)	0.08 (0.02)	0.11 (0.10)	0.69 (0.41)	0.11 (0.10)	0.09 (0.10)	0.72 (0.45)	0.09 (0.10)	0.71 (0.44)	0.11 (0.10)	0.68 (0.40)	0.06 (0.08)	0.52 (0.28)	0.06 (0.08)	0.52 (0.28)	0.52 (0.28)	0.52 (0.28)								
1F			0.06 (0.08)	0.08 (0.02)		0.11 (0.10)	0.05 (0.00)		0.09 (0.10)	0.05 (0.00)		0.09 (0.10)	0.05 (0.00)		0.11 (0.12)	0.08 (0.02)											
			7200					7200					7200					7200					7200				
			36000																								
			B フレーム (S=1/272)																								
			1 2 3 4 5 6																								

C フレーム (S=1/272)

12F	44475	4000	0.43 (0.08)	0.37 (0.14)	0.23 (0.00)	0.40 (0.14)	0.20 (0.12)	0.07 (0.00)	0.16 (0.11)	
11F			4025	0.24 (0.07)	0.29 (0.08)	0.17 (0.00)	0.35 (0.12)	0.32 (0.07)	0.24 (0.14)	0.24 (0.04)
10F		4000		0.29 (0.08)	0.25 (0.07)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12)	0.26 (0.08)	0.21 (0.13)	0.20 (0.05)
9F			4000	0.30 (0.10)	0.27 (0.08)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12)	0.30 (0.10)	0.21 (0.13)	0.22 (0.06)
8F		4025		0.33 (0.13)	0.29 (0.10)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12)	0.31 (0.13)	0.20 (0.12)	0.24 (0.08)
7F			4000	0.38 (0.15)	0.33 (0.13)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12)	0.37 (0.16)	0.20 (0.12)	0.25 (0.10)
6F		4000		0.39 (0.17)	0.36 (0.15)	0.18 (0.00)	0.44 (0.22)	0.40 (0.19)	0.19 (0.12)	0.25 (0.12)
5F			4000	0.41 (0.20)	0.38 (0.17)	0.18 (0.00)	0.46 (0.25)	0.43 (0.22)	0.17 (0.12)	0.26 (0.14)
4F		4000		0.37 (0.18)	0.39 (0.20)	0.17 (0.00)	0.42 (0.23)	0.44 (0.25)	0.16 (0.11)	0.27 (0.16)
3F			4000	0.37 (0.20)	0.36 (0.18)	0.17 (0.00)	0.43 (0.26)	0.41 (0.23)	0.15 (0.11)	0.25 (0.15)
2F		4425		0.41 (0.22)	0.35 (0.20)	0.17 (0.00)	0.48 (0.28)	0.40 (0.26)	0.14 (0.11)	0.25 (0.17)
1F				0.25 (0.24)	0.47 (0.22)	0.34 (0.03)	0.45 (0.31)	0.52 (0.28)	0.30 (0.19)	0.05 (0.08)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
1 フレーム (S=1/272)										

12F	44475	4000	0.68 (0.13)	0.67 (0.25)	0.44 (0.00)	0.72 (0.25)	0.47 (0.25)	0.13 (0.03)	0.23 (0.18)		
11F			4025	0.45 (0.13)			0.60 (0.20)	0.43 (0.12)		0.35 (0.22)	0.32 (0.06)
		0.36 (0.10)		0.68 (0.21)	0.30 (0.00)	0.35 (0.12)	0.16 (0.14)	0.13 (0.02)	0.30 (0.08)		
10F		4000	0.37 (0.10)			0.53 (0.20)	0.35 (0.12)		0.31 (0.21)	0.32 (0.08)	
			0.45 (0.13)	0.58 (0.21)	0.30 (0.00)	0.43 (0.15)	0.22 (0.16)	0.12 (0.01)	0.33 (0.10)		
9F		4000	0.41 (0.13)			0.54 (0.20)	0.40 (0.15)		0.31 (0.21)	0.34 (0.10)	
			0.45 (0.15)	0.59 (0.21)	0.29 (0.00)	0.45 (0.19)	0.21 (0.16)	0.12 (0.01)	0.35 (0.13)		
8F		4025	0.43 (0.15)			0.54 (0.20)	0.43 (0.19)		0.30 (0.20)	0.36 (0.13)	
			0.49 (0.18)	0.58 (0.21)	0.29 (0.00)	0.51 (0.23)	0.23 (0.16)	0.12 (0.01)	0.37 (0.16)		
7F		4000	0.48 (0.18)			0.48 (0.21)	0.50 (0.23)		0.22 (0.16)	0.38 (0.16)	
			0.54 (0.21)	0.52 (0.21)	0.27 (0.00)	0.56 (0.27)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.39 (0.19)		
6F		4000	0.51 (0.21)			0.48 (0.21)	0.54 (0.27)		0.21 (0.16)	0.39 (0.19)	
			0.56 (0.25)	0.51 (0.21)	0.27 (0.00)	0.60 (0.32)	0.18 (0.13)	0.08 (0.00)	0.40 (0.22)		
5F		4000	0.54 (0.25)			0.49 (0.21)	0.57 (0.32)		0.20 (0.15)	0.41 (0.22)	
			0.58 (0.28)	0.50 (0.21)	0.27 (0.00)	0.63 (0.36)	0.20 (0.13)	0.08 (0.00)	0.42 (0.25)		
4F		4000	0.56 (0.28)			0.45 (0.21)	0.60 (0.36)		0.18 (0.15)	0.42 (0.25)	
	0.53 (0.26)		0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.58 (0.34)	0.21 (0.14)	0.08 (0.00)	0.40 (0.25)			
3F	4000	0.51 (0.26)			0.46 (0.21)	0.56 (0.34)		0.17 (0.14)	0.39 (0.25)		
		0.54 (0.29)	0.44 (0.21)	0.25 (0.00)	0.60 (0.38)	0.23 (0.14)	0.07 (0.01)	0.41 (0.27)			
2F	4425	0.52 (0.29)			0.47 (0.22)	0.57 (0.38)		0.16 (0.14)	0.41 (0.27)		
		0.57 (0.32)	0.43 (0.21)	0.24 (0.00)	0.66 (0.42)	0.24 (0.15)	0.08 (0.01)	0.42 (0.30)			
1F			0.62 (0.32)			0.60 (0.41)	0.69 (0.42)		0.02 (0.03)	0.40 (0.30)	
			0.34 (0.33)		0.48 (0.04)		0.41 (0.25)	0.07 (0.11)			
			16200				7200				
			23400								
A			B				C				
2 フレーム (S=1/272)											



12F	44475	4000	0.64 (0.14)	0.68 (0.25)	0.44 (0.00)	0.71 (0.25)	0.51 (0.12)	0.47 (0.25)	0.12 (0.03)	0.23 (0.18)	0.28 (0.06)		
11F			4025	0.33 (0.11)	0.41 (0.14)	0.30 (0.00)	0.60 (0.20)	0.36 (0.12)	0.21 (0.17)	0.15 (0.02)	0.37 (0.23)	0.27 (0.06)	
10F		4000		0.43 (0.13)	0.34 (0.11)	0.30 (0.00)	0.52 (0.20)	0.30 (0.12)	0.27 (0.19)	0.14 (0.01)	0.34 (0.21)	0.28 (0.09)	
9F			4000	0.44 (0.16)	0.39 (0.13)	0.29 (0.00)	0.53 (0.20)	0.35 (0.16)	0.26 (0.19)	0.14 (0.01)	0.34 (0.21)	0.29 (0.11)	
8F		4025		0.48 (0.19)	0.41 (0.16)	0.29 (0.00)	0.46 (0.25)	0.39 (0.20)	0.28 (0.19)	0.14 (0.01)	0.35 (0.18)	0.32 (0.21)	0.33 (0.15)
7F			4000	0.51 (0.23)	0.45 (0.19)	0.27 (0.00)	0.50 (0.30)	0.47 (0.21)	0.20 (0.15)	0.09 (0.00)	0.38 (0.22)	0.23 (0.17)	0.35 (0.18)
6F		4000		0.55 (0.26)	0.49 (0.23)	0.27 (0.00)	0.56 (0.34)	0.48 (0.21)	0.22 (0.15)	0.09 (0.00)	0.40 (0.25)	0.23 (0.16)	0.38 (0.22)
5F			4000	0.58 (0.30)	0.53 (0.26)	0.27 (0.00)	0.61 (0.39)	0.49 (0.21)	0.34 (0.16)	0.24 (0.00)	0.09 (0.00)	0.43 (0.29)	0.21 (0.16)
4F		4000		0.53 (0.28)	0.55 (0.30)	0.25 (0.00)	0.57 (0.37)	0.45 (0.21)	0.25 (0.16)	0.09 (0.01)	0.41 (0.28)	0.20 (0.15)	0.43 (0.29)
3F			4000	0.55 (0.30)	0.51 (0.28)	0.25 (0.00)	0.61 (0.41)	0.46 (0.21)	0.27 (0.17)	0.08 (0.01)	0.44 (0.32)	0.19 (0.15)	0.41 (0.28)
2F		4425		0.59 (0.33)	0.53 (0.30)	0.24 (0.00)	0.69 (0.45)	0.48 (0.22)	0.27 (0.17)	0.09 (0.01)	0.46 (0.35)	0.17 (0.14)	0.44 (0.32)
1F				0.34 (0.33)	0.64 (0.33)	0.48 (0.04)	0.60 (0.41)	0.72 (0.45)	0.41 (0.25)	0.07 (0.11)	0.02 (0.03)	0.45 (0.35)	0.35 (0.35)
			16200				7200						
			23400										
A							B				C		
3 フレーム (S=1/272)													

12F	44475	4000	0.64 (0.14)	0.67 (0.25)	0.44 (0.00)	0.71 (0.25)	0.44 (0.12)	0.13 (0.02)	0.25 (0.19)	
11F			4025	0.33 (0.11)	0.41 (0.14)	0.30 (0.00)	0.60 (0.20)	0.38 (0.12)		0.37 (0.20)
10F		4000		0.42 (0.13)	0.34 (0.11)	0.30 (0.00)	0.52 (0.20)	0.32 (0.12)		0.33 (0.18)
9F			4000	0.43 (0.16)	0.38 (0.13)	0.29 (0.00)	0.53 (0.20)	0.37 (0.16)		0.33 (0.19)
8F		4025		0.48 (0.19)	0.41 (0.16)	0.29 (0.00)	0.48 (0.25)	0.41 (0.20)	0.11 (0.01)	0.37 (0.16)
7F			4000	0.51 (0.23)	0.45 (0.19)	0.27 (0.00)	0.52 (0.29)	0.47 (0.25)	0.13 (0.01)	0.39 (0.19)
6F		4000		0.54 (0.26)	0.49 (0.23)	0.27 (0.00)	0.57 (0.34)	0.51 (0.29)	0.15 (0.01)	0.40 (0.22)
5F			4000	0.57 (0.30)	0.53 (0.26)	0.27 (0.00)	0.62 (0.38)	0.56 (0.34)	0.18 (0.13)	0.42 (0.25)
4F		4000		0.53 (0.28)	0.55 (0.30)	0.25 (0.00)	0.58 (0.36)	0.60 (0.38)	0.20 (0.14)	0.39 (0.24)
3F			4000	0.55 (0.30)	0.51 (0.28)	0.25 (0.00)	0.61 (0.40)	0.56 (0.36)	0.22 (0.14)	0.40 (0.27)
2F		4425		0.59 (0.33)	0.53 (0.30)	0.24 (0.00)	0.68 (0.44)	0.58 (0.40)	0.23 (0.15)	0.41 (0.29)
1F					0.34 (0.33)	0.48 (0.04)		0.41 (0.25)	0.07 (0.11)	
			16200				7200			
			23400							
			A			B			C	
4 フレーム (S=1/272)										

12F	44475	4000	0.68 (0.13)	0.67 (0.25)	0.44 (0.00)	0.72 (0.25) 0.61 (0.12)	0.43 (0.24)	0.13 (0.02)	0.25 (0.19) 0.35 (0.06)	
11F			4025	0.44 (0.13)	0.68 (0.21)	0.30 (0.00)	0.60 (0.20)	0.44 (0.12)	0.35 (0.19)	0.30 (0.06)
10F		4000		0.36 (0.10)	0.58 (0.21)	0.30 (0.00)	0.38 (0.15)	0.08 (0.12)	0.10 (0.02)	0.25 (0.09)
9F			4000	0.44 (0.13)	0.59 (0.21)	0.29 (0.00)	0.53 (0.20)	0.37 (0.15)	0.30 (0.18)	0.27 (0.07)
8F		4025		0.45 (0.15)	0.40 (0.13)	0.29 (0.00)	0.46 (0.19)	0.13 (0.12)	0.10 (0.02)	0.29 (0.11)
7F			4000	0.42 (0.15)	0.58 (0.21)	0.29 (0.00)	0.54 (0.23)	0.44 (0.13)	0.29 (0.02)	0.30 (0.13)
6F		4000		0.47 (0.18)	0.52 (0.21)	0.27 (0.00)	0.47 (0.27)	0.50 (0.10)	0.22 (0.02)	0.32 (0.16)
5F			4000	0.54 (0.21)	0.51 (0.21)	0.27 (0.00)	0.57 (0.31)	0.09 (0.10)	0.07 (0.01)	0.33 (0.18)
4F		4000		0.51 (0.21)	0.54 (0.25)	0.27 (0.00)	0.48 (0.21)	0.58 (0.31)	0.19 (0.13)	0.33 (0.18)
3F			4000	0.56 (0.25)	0.50 (0.21)	0.27 (0.00)	0.60 (0.35)	0.11 (0.11)	0.06 (0.01)	0.34 (0.20)
2F		4425		0.54 (0.28)	0.55 (0.28)	0.25 (0.00)	0.49 (0.21)	0.60 (0.33)	0.17 (0.12)	0.34 (0.20)
1F				0.53 (0.26)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.58 (0.33)	0.16 (0.11)	0.06 (0.00)	0.32 (0.20)
			0.51 (0.26)	0.44 (0.21)	0.25 (0.00)	0.46 (0.36)	0.55 (0.12)	0.16 (0.00)	0.31 (0.22)	
			0.54 (0.29)	0.52 (0.29)	0.24 (0.00)	0.59 (0.40)	0.18 (0.12)	0.06 (0.01)	0.32 (0.24)	
			0.57 (0.32)	0.44 (0.21)	0.24 (0.00)	0.65 (0.40)	0.19 (0.12)	0.06 (0.01)	0.33 (0.24)	
			0.62 (0.32)	0.60 (0.41)	0.68 (0.40)	0.41 (0.25)	0.07 (0.11)	0.02 (0.03)	0.32 (0.24)	
			0.34 (0.33)		0.48 (0.04)					
			16200				7200			
			23400							
			A	5 フレーム (S=1/272)				B	C	

12F	44475	4000	0.44 (0.08)	0.37 (0.14)	0.23 (0.00)	0.40 (0.14) 0.43 (0.07)	0.20 (0.12)	0.07 (0.00)	0.16 (0.11) 0.27 (0.04)
11F		4025	0.24 (0.07)	0.29 (0.08) 0.39 (0.12)	0.17 (0.00)	0.35 (0.12) 0.25 (0.08)	0.31 (0.07) 0.06 (0.06)	0.24 (0.13) 0.07 (0.02)	0.22 (0.04) 0.16 (0.05)
10F		4000	0.30 (0.08)	0.25 (0.07) 0.38 (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) 0.31 (0.10)	0.26 (0.08) 0.06 (0.07)	0.21 (0.13) 0.06 (0.02)	0.18 (0.05) 0.20 (0.06)
9F		4000	0.30 (0.10)	0.27 (0.08) 0.38 (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) 0.32 (0.13)	0.29 (0.10) 0.06 (0.07)	0.21 (0.13) 0.07 (0.02)	0.20 (0.06) 0.21 (0.08)
8F		4025	0.33 (0.13)	0.29 (0.10) 0.38 (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) 0.36 (0.15)	0.31 (0.13) 0.07 (0.07)	0.20 (0.12) 0.06 (0.01)	0.22 (0.08) 0.22 (0.10)
7F		4000	0.38 (0.15)	0.33 (0.13) 0.38 (0.12)	0.18 (0.00)	0.34 (0.12) 0.41 (0.19)	0.36 (0.15) 0.08 (0.07)	0.19 (0.12) 0.06 (0.01)	0.23 (0.10) 0.23 (0.11)
6F		4000	0.39 (0.17)	0.36 (0.15) 0.37 (0.12)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12) 0.44 (0.22)	0.39 (0.19) 0.09 (0.07)	0.19 (0.12) 0.06 (0.01)	0.23 (0.11) 0.24 (0.13)
5F		4000	0.41 (0.20)	0.38 (0.17) 0.37 (0.12)	0.18 (0.00)	0.35 (0.12) 0.46 (0.25)	0.42 (0.22) 0.10 (0.08)	0.17 (0.12) 0.06 (0.01)	0.24 (0.13) 0.25 (0.15)
4F		4000	0.37 (0.18)	0.39 (0.20) 0.36 (0.12)	0.17 (0.00)	0.36 (0.12) 0.42 (0.23)	0.43 (0.25) 0.12 (0.08)	0.16 (0.11) 0.06 (0.00)	0.25 (0.15) 0.24 (0.15)
3F		4000	0.37 (0.20)	0.36 (0.18) 0.35 (0.12)	0.17 (0.00)	0.37 (0.12) 0.42 (0.25)	0.40 (0.23) 0.13 (0.08)	0.15 (0.11) 0.06 (0.00)	0.24 (0.15) 0.24 (0.16)
2F		4425	0.41 (0.22)	0.35 (0.20) 0.35 (0.12)	0.17 (0.00)	0.39 (0.12) 0.48 (0.28)	0.39 (0.25) 0.13 (0.09)	0.14 (0.11) 0.06 (0.00)	0.24 (0.16) 0.26 (0.17)
1F				0.47 (0.22) 0.25 (0.24)	0.34 (0.03)		0.45 (0.31) 0.30 (0.19)	0.52 (0.28) 0.05 (0.08)	0.02 (0.03)
			16200				7200		
			23400						
A			B				C		
6 フレーム (S=1/272)									

(2) 短期荷重時断面検定比図

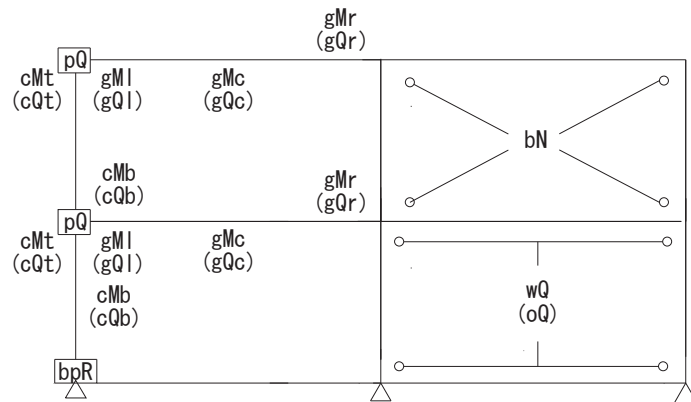

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44475	4000	0.15 (0.04)	0.34 (0.14)	0.05 (0.07)	0.19 (0.08)	0.22 (0.06)	0.45 (0.18)	0.05 (0.10)	0.21 (0.05)	0.41 (0.17)	0.40 (0.16)	0.03 (0.08)	0.39 (0.16)	0.21 (0.05)	0.41 (0.17)	0.05 (0.09)	0.22 (0.06)	0.19 (0.08)	0.05 (0.07)	0.15 (0.04)	0.34 (0.14)					
11F			4025	0.19 (0.06)	0.25 (0.04)	0.03 (0.14)	0.45 (0.13)	0.39 (0.06)	0.64 (0.24)	0.38 (0.05)	0.66 (0.24)	0.38 (0.05)	0.68 (0.25)	0.39 (0.06)	0.57 (0.22)	0.25 (0.04)	0.19 (0.06)	0.04 (0.16)	0.27 (0.09)	0.44 (0.14)	0.03 (0.14)	0.19 (0.06)	0.57 (0.22)	0.25 (0.04)			
10F		4000		0.20 (0.08)	0.28 (0.06)	0.04 (0.12)	0.38 (0.13)	0.42 (0.09)	0.51 (0.20)	0.42 (0.08)	0.50 (0.19)	0.42 (0.08)	0.55 (0.21)	0.42 (0.09)	0.49 (0.18)	0.28 (0.06)	0.20 (0.08)	0.03 (0.15)	0.32 (0.10)	0.37 (0.13)	0.04 (0.12)	0.20 (0.08)	0.49 (0.18)	0.28 (0.06)			
9F			4000	0.26 (0.10)	0.32 (0.08)	0.04 (0.15)	0.45 (0.15)	0.47 (0.10)	0.60 (0.23)	0.48 (0.11)	0.59 (0.22)	0.48 (0.11)	0.63 (0.23)	0.47 (0.10)	0.57 (0.20)	0.32 (0.08)	0.26 (0.10)	0.02 (0.17)	0.39 (0.13)	0.45 (0.15)	0.04 (0.14)	0.26 (0.10)	0.57 (0.20)	0.32 (0.08)			
8F		4025		0.30 (0.13)	0.38 (0.10)	0.04 (0.17)	0.52 (0.18)	0.53 (0.13)	0.65 (0.25)	0.54 (0.13)	0.64 (0.24)	0.54 (0.13)	0.69 (0.25)	0.53 (0.13)	0.65 (0.23)	0.38 (0.10)	0.30 (0.13)	0.02 (0.19)	0.42 (0.16)	0.64 (0.24)	0.42 (0.16)	0.04 (0.17)	0.30 (0.13)	0.65 (0.23)	0.38 (0.10)		
7F			4000	0.54 (0.18)	0.46 (0.13)	0.03 (0.16)	0.50 (0.17)	0.63 (0.16)	0.63 (0.24)	0.59 (0.16)	0.64 (0.24)	0.59 (0.16)	0.63 (0.24)	0.63 (0.16)	0.58 (0.21)	0.46 (0.13)	0.54 (0.18)	0.02 (0.17)	0.41 (0.19)	0.64 (0.24)	0.41 (0.19)	0.02 (0.17)	0.54 (0.18)	0.63 (0.24)	0.46 (0.13)		
6F		4000		0.59 (0.21)	0.52 (0.18)	0.03 (0.17)	0.53 (0.18)	0.66 (0.18)	0.64 (0.24)	0.59 (0.19)	0.63 (0.24)	0.59 (0.19)	0.64 (0.24)	0.66 (0.18)	0.62 (0.22)	0.52 (0.18)	0.59 (0.21)	0.02 (0.18)	0.47 (0.22)	0.64 (0.24)	0.47 (0.22)	0.03 (0.17)	0.62 (0.22)	0.52 (0.18)	0.52 (0.18)		
5F			4000	0.65 (0.25)	0.57 (0.21)	0.03 (0.18)	0.57 (0.20)	0.70 (0.21)	0.67 (0.25)	0.65 (0.22)	0.66 (0.25)	0.65 (0.22)	0.67 (0.25)	0.70 (0.21)	0.66 (0.25)	0.57 (0.21)	0.65 (0.25)	0.02 (0.18)	0.50 (0.26)	0.66 (0.25)	0.50 (0.26)	0.03 (0.18)	0.65 (0.25)	0.57 (0.21)	0.57 (0.21)		
4F		4000		0.61 (0.25)	0.64 (0.25)	0.03 (0.19)	0.61 (0.23)	0.72 (0.25)	0.68 (0.25)	0.70 (0.26)	0.68 (0.25)	0.71 (0.26)	0.68 (0.25)	0.72 (0.25)	0.69 (0.25)	0.64 (0.25)	0.61 (0.25)	0.02 (0.19)	0.46 (0.25)	0.68 (0.25)	0.46 (0.25)	0.03 (0.19)	0.61 (0.25)	0.64 (0.25)	0.64 (0.25)		
3F			4000	0.65 (0.28)	0.61 (0.25)	0.03 (0.20)	0.63 (0.24)	0.66 (0.23)	0.68 (0.25)	0.65 (0.25)	0.69 (0.25)	0.66 (0.25)	0.67 (0.25)	0.66 (0.23)	0.72 (0.26)	0.61 (0.25)	0.65 (0.28)	0.02 (0.19)	0.47 (0.28)	0.69 (0.26)	0.47 (0.28)	0.03 (0.20)	0.72 (0.26)	0.61 (0.25)	0.61 (0.25)		
2F		4425		0.60 (0.32)	0.66 (0.28)	0.03 (0.19)	0.60 (0.29)	0.71 (0.26)	0.63 (0.23)	0.71 (0.28)	0.64 (0.24)	0.71 (0.28)	0.60 (0.23)	0.71 (0.26)	0.67 (0.24)	0.60 (0.32)	0.60 (0.32)	0.03 (0.19)	0.43 (0.31)	0.63 (0.23)	0.43 (0.31)	0.03 (0.19)	0.67 (0.24)	0.66 (0.28)	0.66 (0.28)		
1F			44475	0.86 (0.32)	0.23 (0.07)	0.07 (0.34)	0.23 (0.42)	0.89 (0.29)	0.18 (0.29)	0.90 (0.31)	0.18 (0.29)	0.90 (0.31)	0.18 (0.29)	0.90 (0.31)	0.18 (0.29)	0.86 (0.32)	0.86 (0.32)	0.02 (0.21)	0.18 (0.29)	0.90 (0.31)	0.02 (0.21)	0.18 (0.29)	0.86 (0.32)	0.86 (0.32)	0.86 (0.32)		
				7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
			36000																								
			1		2		3		4		5		6														
			A フレーム (S=1/272)																								

44475	12F	4000	0.20 (0.05)	0.43 (0.19)	0.07 (0.09)	0.27 (0.07)	0.22 (0.11)	0.54 (0.23)	0.08 (0.11)	0.25 (0.07)	0.46 (0.21)	0.06 (0.10)	0.26 (0.07)	0.49 (0.22)	0.48 (0.22)	0.08 (0.11)	0.27 (0.07)	0.55 (0.24)	0.21 (0.11)	0.07 (0.09)	0.19 (0.05)	0.42 (0.19)
			0.30 (0.05)	0.53 (0.15)	0.38 (0.07)	0.74 (0.28)	0.36 (0.07)	0.78 (0.30)	0.37 (0.07)	0.83 (0.31)	0.39 (0.07)	0.70 (0.27)	0.30 (0.05)									
	11F	4025	0.23 (0.07)	0.71 (0.28)	0.05 (0.18)	0.33 (0.11)	0.81 (0.30)	0.05 (0.19)	0.30 (0.10)	0.75 (0.29)	0.05 (0.18)	0.31 (0.11)	0.74 (0.29)	0.05 (0.19)	0.32 (0.11)	0.52 (0.16)	0.05 (0.17)	0.23 (0.07)	0.70 (0.27)	0.30 (0.05)		
			0.33 (0.07)	0.44 (0.14)	0.42 (0.11)	0.56 (0.23)	0.41 (0.10)	0.58 (0.23)	0.43 (0.11)	0.64 (0.25)	0.43 (0.11)	0.59 (0.22)	0.32 (0.07)									
	10F	4000	0.25 (0.09)	0.60 (0.22)	0.05 (0.15)	0.39 (0.13)	0.63 (0.24)	0.04 (0.17)	0.39 (0.13)	0.56 (0.22)	0.03 (0.15)	0.40 (0.13)	0.57 (0.23)	0.04 (0.17)	0.38 (0.13)	0.43 (0.15)	0.05 (0.14)	0.24 (0.09)	0.59 (0.22)	0.32 (0.07)		
			0.38 (0.09)	0.52 (0.17)	0.48 (0.13)	0.66 (0.26)	0.48 (0.13)	0.68 (0.26)	0.49 (0.13)	0.73 (0.28)	0.49 (0.13)	0.67 (0.25)	0.37 (0.09)									
	9F	4000	0.31 (0.12)	0.68 (0.25)	0.05 (0.17)	0.46 (0.16)	0.72 (0.28)	0.03 (0.19)	0.46 (0.17)	0.66 (0.26)	0.03 (0.18)	0.46 (0.16)	0.66 (0.26)	0.03 (0.19)	0.45 (0.16)	0.51 (0.18)	0.05 (0.17)	0.30 (0.12)	0.67 (0.25)	0.37 (0.09)		
			0.44 (0.12)	0.60 (0.21)	0.55 (0.16)	0.73 (0.28)	0.55 (0.17)	0.74 (0.28)	0.57 (0.16)	0.80 (0.30)	0.55 (0.16)	0.77 (0.28)	0.43 (0.12)									
	8F	4025	0.36 (0.16)	0.78 (0.28)	0.05 (0.20)	0.52 (0.20)	0.79 (0.30)	0.03 (0.21)	0.49 (0.19)	0.72 (0.28)	0.03 (0.20)	0.50 (0.19)	0.73 (0.29)	0.03 (0.21)	0.51 (0.20)	0.59 (0.21)	0.05 (0.19)	0.35 (0.16)	0.77 (0.28)	0.43 (0.12)		
			0.50 (0.16)	0.57 (0.19)	0.66 (0.20)	0.72 (0.28)	0.62 (0.19)	0.74 (0.28)	0.63 (0.19)	0.74 (0.28)	0.67 (0.20)	0.68 (0.16)	0.49 (0.16)									
	7F	4000	0.57 (0.21)	0.68 (0.25)	0.04 (0.18)	0.73 (0.23)	0.73 (0.28)	0.04 (0.20)	0.50 (0.22)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.50 (0.21)	0.72 (0.28)	0.03 (0.20)	0.56 (0.22)	0.77 (0.19)	0.04 (0.18)	0.56 (0.21)	0.68 (0.24)	0.49 (0.16)		
			0.54 (0.21)	0.61 (0.21)	0.70 (0.23)	0.73 (0.28)	0.67 (0.22)	0.74 (0.28)	0.68 (0.21)	0.76 (0.29)	0.70 (0.22)	0.73 (0.26)	0.54 (0.21)									
6F	4000	0.63 (0.25)	0.73 (0.26)	0.04 (0.20)	0.77 (0.25)	0.75 (0.29)	0.03 (0.20)	0.57 (0.25)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.57 (0.24)	0.73 (0.28)	0.03 (0.21)	0.77 (0.24)	0.61 (0.21)	0.04 (0.20)	0.62 (0.25)	0.73 (0.26)	0.54 (0.21)			
		0.61 (0.25)	0.65 (0.23)	0.75 (0.25)	0.77 (0.29)	0.73 (0.25)	0.78 (0.30)	0.74 (0.24)	0.78 (0.30)	0.75 (0.24)	0.77 (0.28)	0.60 (0.25)										
5F	4000	0.69 (0.30)	0.77 (0.28)	0.04 (0.21)	0.81 (0.28)	0.78 (0.30)	0.03 (0.21)	0.61 (0.28)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.61 (0.27)	0.77 (0.29)	0.03 (0.21)	0.81 (0.27)	0.65 (0.23)	0.04 (0.21)	0.68 (0.30)	0.77 (0.28)	0.60 (0.25)			
		0.67 (0.30)	0.69 (0.25)	0.79 (0.28)	0.79 (0.30)	0.79 (0.28)	0.79 (0.30)	0.80 (0.30)	0.79 (0.27)	0.80 (0.31)	0.79 (0.27)	0.67 (0.30)										
4F	4000	0.65 (0.29)	0.81 (0.29)	0.04 (0.22)	0.75 (0.27)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.56 (0.26)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.56 (0.25)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.75 (0.26)	0.69 (0.26)	0.04 (0.22)	0.64 (0.29)	0.80 (0.29)	0.67 (0.30)			
		0.64 (0.29)	0.72 (0.27)	0.74 (0.27)	0.79 (0.30)	0.74 (0.26)	0.80 (0.30)	0.74 (0.25)	0.79 (0.30)	0.74 (0.27)	0.83 (0.30)	0.64 (0.29)										
3F	4000	0.69 (0.33)	0.83 (0.30)	0.04 (0.23)	0.79 (0.30)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.58 (0.29)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.57 (0.28)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.79 (0.30)	0.71 (0.27)	0.04 (0.23)	0.68 (0.33)	0.83 (0.30)	0.64 (0.29)			
		0.70 (0.33)	0.67 (0.26)	0.81 (0.30)	0.72 (0.27)	0.78 (0.29)	0.74 (0.28)	0.70 (0.28)	0.81 (0.30)	0.76 (0.26)	0.69 (0.30)	0.69 (0.33)										
2F	4425	0.67 (0.37)	0.77 (0.28)	0.03 (0.21)	0.76 (0.34)	0.70 (0.28)	0.04 (0.19)	0.54 (0.32)	0.74 (0.28)	0.02 (0.20)	0.53 (0.31)	0.72 (0.27)	0.04 (0.19)	0.75 (0.33)	0.67 (0.26)	0.03 (0.21)	0.67 (0.37)	0.76 (0.28)	0.69 (0.33)			
		0.89 (0.37)	0.26 (0.48)	0.99 (0.34)	0.20 (0.32)	0.97 (0.32)	0.21 (0.33)	0.03 (0.23)	0.20 (0.32)	0.02 (0.22)	0.21 (0.33)	0.96 (0.31)	0.21 (0.33)	0.98 (0.33)	0.31 (0.44)	0.88 (0.37)						
1F		0.31 (0.44)	0.08 (0.37)	0.21 (0.33)	0.02 (0.22)	0.21 (0.33)	0.03 (0.23)	0.20 (0.32)	0.02 (0.22)	0.26 (0.48)	0.08 (0.37)											
			7200		7200		7200		7200		7200		7200									
			36000																			
			B フレーム (S=1/272)																			
			1 2 3 4 5 6																			

12F	4447.5	4000	0.18 (0.03)	0.29 (0.13)	0.07 (0.05)	0.15 (0.11)	0.31 (0.14)	0.06 (0.06)	0.24 (0.05)	0.26 (0.13)	0.23 (0.12)	0.05 (0.05)	0.27 (0.05)	0.29 (0.14)	0.28 (0.14)	0.05 (0.06)	0.24 (0.05)	0.35 (0.15)	0.16 (0.11)	0.08 (0.03)	0.25 (0.12)	0.16 (0.03)
11F			0.18 (0.05)	0.23 (0.03)	0.03 (0.09)	0.36 (0.09)	0.34 (0.05)	0.47 (0.20)	0.35 (0.05)	0.54 (0.21)	0.36 (0.05)	0.43 (0.13)	0.32 (0.05)	0.43 (0.12)	0.22 (0.03)							
10F			0.35 (0.07)	0.27 (0.05)	0.03 (0.08)	0.31 (0.08)	0.42 (0.08)	0.35 (0.14)	0.44 (0.08)	0.40 (0.15)	0.43 (0.08)	0.36 (0.10)	0.37 (0.07)	0.37 (0.10)	0.26 (0.05)							
9F			0.41 (0.09)	0.33 (0.07)	0.03 (0.10)	0.38 (0.10)	0.48 (0.10)	0.41 (0.16)	0.50 (0.10)	0.47 (0.17)	0.49 (0.10)	0.42 (0.12)	0.42 (0.08)	0.45 (0.12)	0.31 (0.07)							
8F			0.45 (0.12)	0.39 (0.09)	0.03 (0.10)	0.42 (0.11)	0.55 (0.12)	0.45 (0.17)	0.57 (0.13)	0.50 (0.18)	0.55 (0.12)	0.45 (0.12)	0.48 (0.10)	0.50 (0.13)	0.38 (0.09)							
7F			0.47 (0.15)	0.43 (0.12)	0.03 (0.11)	0.45 (0.12)	0.57 (0.15)	0.48 (0.18)	0.60 (0.17)	0.54 (0.19)	0.58 (0.16)	0.47 (0.17)	0.52 (0.13)	0.53 (0.14)	0.42 (0.11)							
6F			0.50 (0.18)	0.45 (0.15)	0.03 (0.12)	0.48 (0.13)	0.64 (0.20)	0.52 (0.19)	0.64 (0.22)	0.57 (0.20)	0.64 (0.20)	0.50 (0.14)	0.59 (0.17)	0.56 (0.15)	0.43 (0.14)							
5F			0.55 (0.21)	0.50 (0.18)	0.03 (0.12)	0.51 (0.14)	0.70 (0.25)	0.55 (0.20)	0.71 (0.27)	0.59 (0.21)	0.70 (0.25)	0.51 (0.14)	0.64 (0.22)	0.59 (0.16)	0.48 (0.17)							
4F			0.52 (0.21)	0.54 (0.21)	0.03 (0.13)	0.53 (0.15)	0.77 (0.30)	0.57 (0.20)	0.79 (0.33)	0.61 (0.21)	0.76 (0.30)	0.52 (0.14)	0.70 (0.26)	0.62 (0.16)	0.53 (0.21)							
3F			0.54 (0.24)	0.53 (0.21)	0.03 (0.13)	0.54 (0.16)	0.75 (0.31)	0.58 (0.21)	0.78 (0.34)	0.62 (0.21)	0.75 (0.31)	0.51 (0.14)	0.68 (0.27)	0.63 (0.17)	0.52 (0.21)							
2F			0.52 (0.27)	0.56 (0.24)	0.03 (0.12)	0.53 (0.15)	0.82 (0.35)	0.54 (0.20)	0.85 (0.39)	0.57 (0.20)	0.81 (0.35)	0.47 (0.13)	0.74 (0.31)	0.61 (0.16)	0.55 (0.24)							
1F			0.76 (0.27)	0.12 (0.05)	0.93 (0.18)	0.10 (0.09)	0.02 (0.02)	0.10 (0.19)	0.02 (0.10)	0.11 (0.19)	0.98 (0.44)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.35)	0.87 (0.18)	0.12 (0.24)	0.05 (0.15)	0.75 (0.27)				
			7200				7200				7200				7200				36000			
			1		2		3		4		5		6		C フレーム (S=1/272)							


12F	44475	4000	0.43 (0.08)	0.43 (0.11)	0.16 (0.02)	0.45 (0.09)	0.23 (0.11)	0.05 (0.03)	0.21 (0.04)			
11F			4025	0.33 (0.08)	0.25 (0.08)	0.12 (0.03)	0.54 (0.12)	0.30 (0.09)		0.39 (0.16)	0.23 (0.04)	
10F		4000		0.38 (0.10)	0.28 (0.08)	0.12 (0.04)	0.43 (0.11)	0.33 (0.10)	0.05 (0.09)	0.48 (0.18)	0.27 (0.06)	
9F			4000	0.42 (0.12)	0.32 (0.10)	0.12 (0.05)	0.72 (0.14)	0.38 (0.11)	0.46 (0.17)	0.58 (0.21)	0.33 (0.08)	
8F		4025		0.46 (0.14)	0.38 (0.12)	0.12 (0.06)	0.52 (0.15)	0.44 (0.14)	0.53 (0.19)	0.05 (0.13)	0.64 (0.23)	0.39 (0.11)
7F			4000	0.45 (0.16)	0.46 (0.14)	0.12 (0.06)	0.81 (0.15)	0.50 (0.15)	0.58 (0.21)	0.05 (0.15)	0.69 (0.24)	0.43 (0.13)
6F		4000		0.50 (0.20)	0.52 (0.16)	0.12 (0.06)	0.55 (0.23)	0.64 (0.23)	0.84 (0.15)	0.04 (0.16)	0.50 (0.19)	0.45 (0.16)
5F			4000	0.53 (0.24)	0.57 (0.20)	0.12 (0.07)	0.58 (0.28)	0.61 (0.23)	0.69 (0.24)	0.04 (0.17)	0.55 (0.22)	0.50 (0.19)
4F		4000		0.48 (0.24)	0.64 (0.24)	0.12 (0.07)	0.53 (0.27)	0.90 (0.16)	0.67 (0.28)	0.74 (0.25)	0.04 (0.17)	0.81 (0.28)
3F			4000	0.49 (0.27)	0.61 (0.24)	0.12 (0.07)	0.53 (0.32)	0.91 (0.16)	0.76 (0.26)	0.82 (0.28)	0.04 (0.18)	0.54 (0.25)
2F		4425		0.44 (0.31)	0.66 (0.27)	0.12 (0.06)	0.47 (0.36)	0.85 (0.15)	0.70 (0.32)	0.72 (0.25)	0.04 (0.17)	0.52 (0.28)
1F					0.86 (0.31)		0.21 (0.17)	0.41 (0.40)	0.89 (0.36)	0.32 (0.32)	0.04 (0.24)	0.14 (0.23)
			16200				7200					
			23400									
A							B				C	
1 フレーム (S=1/272)												

12F	44475	4000	0.60 (0.13)	0.64 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.39 (0.19)	0.09 (0.04)	0.24 (0.15)		
11F			4025	0.42 (0.11)	0.39 (0.13)	0.20 (0.04)	0.74 (0.17)	0.38 (0.12)		0.45 (0.21)	0.34 (0.05)
10F		4000		0.51 (0.14)	0.42 (0.11)	0.20 (0.05)	0.77 (0.19)	0.42 (0.12)		0.54 (0.24)	0.42 (0.08)
9F			4000	0.54 (0.16)	0.47 (0.14)	0.20 (0.06)	0.86 (0.20)	0.48 (0.15)		0.63 (0.27)	0.48 (0.10)
8F		4025		0.59 (0.19)	0.53 (0.16)	0.20 (0.07)	0.93 (0.21)	0.55 (0.18)		0.71 (0.29)	0.55 (0.13)
7F			4000	0.61 (0.22)	0.63 (0.19)	0.19 (0.07)	0.85 (0.22)	0.66 (0.21)		0.67 (0.29)	0.57 (0.17)
6F		4000		0.66 (0.25)	0.66 (0.22)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.70 (0.24)		0.76 (0.31)	0.64 (0.22)
5F			4000	0.70 (0.28)	0.70 (0.25)	0.19 (0.08)	0.92 (0.23)	0.75 (0.27)		0.79 (0.33)	0.70 (0.27)
4F		4000		0.65 (0.26)	0.72 (0.28)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.79 (0.29)		0.82 (0.34)	0.77 (0.32)
3F			4000	0.67 (0.29)	0.66 (0.26)	0.18 (0.09)	0.88 (0.25)	0.74 (0.27)		0.84 (0.34)	0.75 (0.32)
2F		4425		0.59 (0.32)	0.71 (0.29)	0.17 (0.08)	0.83 (0.23)	0.81 (0.29)		0.78 (0.32)	0.82 (0.37)
1F				0.89 (0.32)		0.28 (0.19)	0.51 (0.50)	0.99 (0.32)	0.38 (0.38)	0.05 (0.28)	0.16 (0.20)
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
2 フレーム (S=1/272)											



12F	44475	4000	0.58 (0.13)	0.65 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.38 (0.19)	0.09 (0.04)	0.24 (0.14)	0.39 (0.05)
11F			4025	0.40 (0.12)	0.80 (0.18)	0.20 (0.04)	0.51 (0.13)	0.36 (0.18)	0.10 (0.07)	0.47 (0.08)
10F		4000		0.51 (0.14)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.50 (0.15)	0.53 (0.23)	0.10 (0.09)	0.51 (0.11)
9F			4000	0.54 (0.17)	0.91 (0.21)	0.20 (0.06)	0.56 (0.19)	0.62 (0.26)	0.10 (0.12)	0.58 (0.15)
8F		4025		0.58 (0.20)	0.97 (0.22)	0.20 (0.07)	0.62 (0.22)	0.72 (0.29)	0.10 (0.14)	0.61 (0.19)
7F			4000	0.62 (0.23)	0.91 (0.23)	0.19 (0.07)	0.69 (0.25)	0.69 (0.29)	0.08 (0.16)	0.66 (0.24)
6F		4000		0.68 (0.26)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.76 (0.28)	0.78 (0.32)	0.07 (0.18)	0.71 (0.29)
5F			4000	0.72 (0.29)	0.96 (0.23)	0.19 (0.08)	0.80 (0.31)	0.85 (0.34)	0.07 (0.20)	0.79 (0.35)
4F		4000		0.67 (0.27)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.28)	0.90 (0.35)	0.07 (0.21)	0.78 (0.35)
3F			4000	0.68 (0.30)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.95 (0.37)	0.07 (0.23)	0.83 (0.40)
2F		4425		0.61 (0.33)	0.83 (0.23)	0.17 (0.08)	0.69 (0.33)	0.90 (0.35)	0.07 (0.21)	0.79 (0.45)
1F					0.90 (0.33)		0.51 (0.50)	0.97 (0.33)		0.16 (0.21)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
3 フレーム (S=1/272)										

12F	44475	4000	0.58 (0.13)	0.65 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.36 (0.19)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)	
11F			4025	0.38 (0.13)			0.73 (0.17)	0.37 (0.12)		0.46 (0.20)
10F		4000		0.40 (0.12)	0.80 (0.18)	0.20 (0.04)	0.52 (0.13)	0.30 (0.16)	0.09 (0.08)	0.42 (0.08)
9F			4000	0.42 (0.12)			0.76 (0.19)	0.43 (0.13)		0.55 (0.22)
8F		4000		0.51 (0.14)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.51 (0.15)	0.46 (0.20)	0.08 (0.10)	0.50 (0.10)
7F			4000	0.48 (0.14)			0.85 (0.20)	0.49 (0.15)		0.64 (0.25)
6F		4025		0.54 (0.17)	0.91 (0.21)	0.20 (0.06)	0.57 (0.18)	0.55 (0.23)	0.08 (0.12)	0.55 (0.14)
5F			4000	0.54 (0.17)			0.92 (0.21)	0.57 (0.18)		0.71 (0.28)
4F		4000		0.58 (0.20)	0.97 (0.22)	0.20 (0.07)	0.63 (0.22)	0.65 (0.26)	0.08 (0.14)	0.58 (0.17)
3F			4000	0.59 (0.20)			0.84 (0.22)	0.63 (0.22)		0.68 (0.28)
2F		4425		0.62 (0.23)	0.90 (0.23)	0.19 (0.07)	0.70 (0.25)	0.63 (0.26)	0.06 (0.16)	0.66 (0.23)
1F				0.59 (0.23)			0.88 (0.23)	0.68 (0.25)		0.76 (0.30)
		4000	0.68 (0.26)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.76 (0.28)	0.71 (0.29)	0.05 (0.18)	0.70 (0.27)	
		4000	0.65 (0.26)			0.92 (0.23)	0.74 (0.28)		0.79 (0.31)	0.70 (0.27)
		4000	0.72 (0.29)	0.96 (0.23)	0.19 (0.08)	0.81 (0.31)	0.78 (0.31)	0.06 (0.19)	0.77 (0.32)	
		4000	0.71 (0.29)			0.87 (0.24)	0.79 (0.31)		0.83 (0.32)	0.76 (0.32)
		4000	0.67 (0.27)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.28)	0.84 (0.33)	0.05 (0.20)	0.75 (0.32)	
		4000	0.66 (0.27)			0.88 (0.24)	0.74 (0.28)		0.84 (0.33)	0.75 (0.32)
		4000	0.68 (0.30)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.88 (0.34)	0.05 (0.21)	0.79 (0.37)	
		4425	0.71 (0.30)			0.83 (0.23)	0.78 (0.30)		0.78 (0.31)	0.81 (0.37)
			0.61 (0.33)	0.82 (0.23)	0.17 (0.08)	0.68 (0.32)	0.84 (0.33)	0.05 (0.20)	0.74 (0.41)	
			0.90 (0.33)			0.51 (0.50)	0.96 (0.32)		0.16 (0.20)	0.93 (0.41)
			0.41 (0.42)		0.28 (0.19)		0.38 (0.37)	0.05 (0.28)		
			16200				7200			
			23400							

12F	44475	4000	0.60 (0.12)	0.64 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.17)	0.37 (0.19)	0.09 (0.04)	0.26 (0.15)	
11F			4025	0.42 (0.11)	0.39 (0.12)	0.20 (0.04)	0.57 (0.12)	0.39 (0.12)	0.40 (0.19)	0.32 (0.06)
10F		4000		0.50 (0.14)	0.42 (0.11)	0.20 (0.05)	0.54 (0.15)	0.43 (0.12)	0.44 (0.09)	0.37 (0.07)
9F			4000	0.54 (0.16)	0.47 (0.14)	0.20 (0.06)	0.59 (0.18)	0.49 (0.15)	0.48 (0.12)	0.42 (0.09)
8F		4025		0.59 (0.19)	0.53 (0.16)	0.20 (0.07)	0.65 (0.21)	0.59 (0.23)	0.50 (0.15)	0.48 (0.12)
7F			4000	0.61 (0.22)	0.63 (0.19)	0.19 (0.07)	0.68 (0.24)	0.59 (0.24)	0.62 (0.16)	0.52 (0.15)
6F		4000		0.66 (0.25)	0.66 (0.22)	0.19 (0.08)	0.74 (0.26)	0.66 (0.27)	0.65 (0.18)	0.59 (0.20)
5F			4000	0.70 (0.28)	0.70 (0.25)	0.19 (0.08)	0.78 (0.29)	0.73 (0.29)	0.71 (0.19)	0.64 (0.24)
4F		4000		0.65 (0.26)	0.72 (0.28)	0.18 (0.09)	0.72 (0.26)	0.78 (0.30)	0.68 (0.19)	0.70 (0.28)
3F			4000	0.67 (0.29)	0.66 (0.26)	0.18 (0.09)	0.73 (0.28)	0.82 (0.32)	0.71 (0.20)	0.68 (0.29)
2F		4425		0.59 (0.32)	0.71 (0.29)	0.17 (0.08)	0.82 (0.31)	0.81 (0.28)	0.67 (0.19)	0.74 (0.36)
1F					0.88 (0.41)	0.28 (0.19)	0.51 (0.50)	0.98 (0.31)	0.15 (0.28)	0.87 (0.36)
			16200				7200			
			23400							

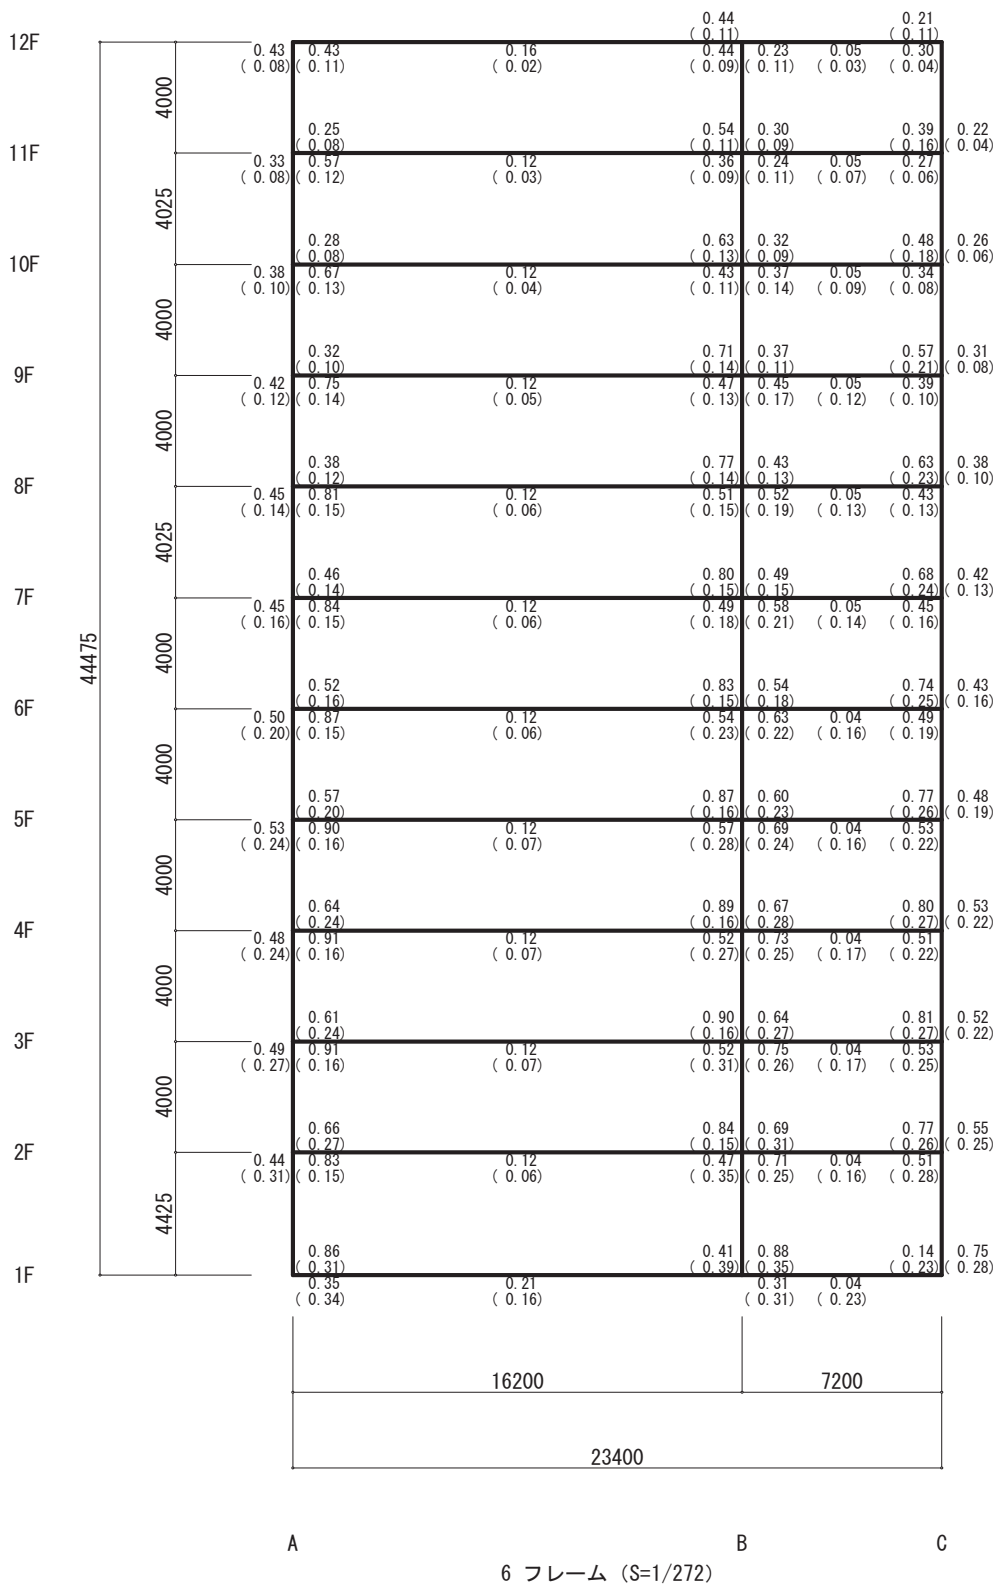

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

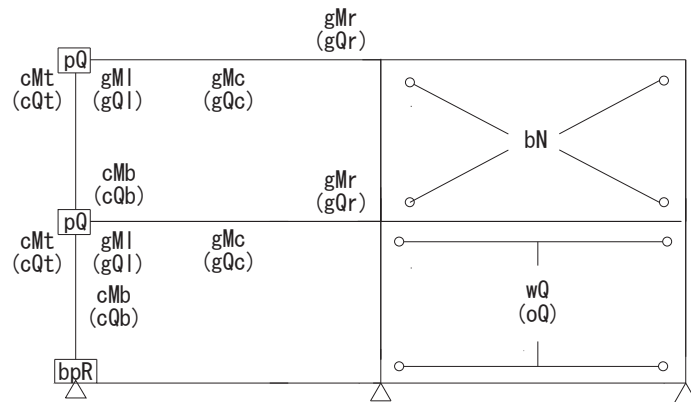

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44475	4000	0.15 (0.04)	0.34 (0.14)	0.05 (0.07)	0.19 (0.08)	0.22 (0.06)	0.45 (0.18)	0.05 (0.10)	0.21 (0.05)	0.41 (0.17)	0.40 (0.16)	0.03 (0.08)	0.21 (0.05)	0.39 (0.16)	0.41 (0.17)	0.05 (0.09)	0.22 (0.06)	0.44 (0.18)	0.19 (0.08)	0.05 (0.07)	0.15 (0.04)	0.34 (0.14)					
11F			4025	0.19 (0.06)	0.25 (0.04)	0.03 (0.14)	0.45 (0.13)	0.39 (0.06)	0.64 (0.24)	0.38 (0.05)	0.66 (0.24)	0.38 (0.05)	0.68 (0.25)	0.39 (0.06)	0.57 (0.22)	0.25 (0.04)	0.19 (0.06)	0.03 (0.14)	0.44 (0.16)	0.27 (0.09)	0.65 (0.24)	0.04 (0.16)	0.42 (0.14)	0.03 (0.14)	0.19 (0.06)	0.57 (0.22)	0.25 (0.04)	
10F				0.20 (0.08)	0.28 (0.06)	0.04 (0.12)	0.38 (0.13)	0.42 (0.09)	0.51 (0.20)	0.42 (0.08)	0.50 (0.19)	0.42 (0.08)	0.50 (0.11)	0.42 (0.20)	0.55 (0.15)	0.42 (0.13)	0.49 (0.20)	0.28 (0.06)	0.20 (0.08)	0.37 (0.13)	0.32 (0.10)	0.03 (0.15)	0.42 (0.13)	0.04 (0.12)	0.48 (0.18)	0.49 (0.20)	0.28 (0.06)	
9F			4000	0.26 (0.10)	0.32 (0.08)	0.04 (0.15)	0.45 (0.15)	0.47 (0.10)	0.60 (0.23)	0.48 (0.11)	0.59 (0.22)	0.48 (0.11)	0.63 (0.23)	0.47 (0.10)	0.57 (0.20)	0.32 (0.08)	0.26 (0.10)	0.04 (0.15)	0.45 (0.15)	0.47 (0.10)	0.60 (0.23)	0.48 (0.11)	0.59 (0.13)	0.48 (0.15)	0.04 (0.14)	0.26 (0.10)	0.57 (0.20)	0.32 (0.08)
8F				4025	0.30 (0.13)	0.38 (0.10)	0.04 (0.17)	0.52 (0.18)	0.53 (0.13)	0.65 (0.25)	0.54 (0.13)	0.64 (0.24)	0.54 (0.13)	0.69 (0.25)	0.53 (0.13)	0.65 (0.23)	0.38 (0.10)	0.30 (0.13)	0.04 (0.17)	0.52 (0.18)	0.53 (0.13)	0.65 (0.25)	0.54 (0.16)	0.64 (0.25)	0.54 (0.19)	0.02 (0.19)	0.42 (0.16)	0.64 (0.24)
7F			4000		0.54 (0.18)	0.46 (0.13)	0.03 (0.16)	0.50 (0.17)	0.63 (0.16)	0.63 (0.24)	0.59 (0.16)	0.64 (0.24)	0.59 (0.16)	0.63 (0.24)	0.63 (0.16)	0.58 (0.21)	0.46 (0.13)	0.54 (0.18)	0.03 (0.16)	0.50 (0.17)	0.63 (0.18)	0.63 (0.24)	0.59 (0.18)	0.64 (0.24)	0.59 (0.17)	0.63 (0.16)	0.58 (0.21)	0.46 (0.13)
6F				4000	0.59 (0.21)	0.52 (0.18)	0.03 (0.17)	0.53 (0.18)	0.66 (0.18)	0.64 (0.24)	0.59 (0.19)	0.63 (0.22)	0.47 (0.17)	0.64 (0.24)	0.02 (0.18)	0.47 (0.22)	0.59 (0.24)	0.52 (0.21)	0.03 (0.17)	0.53 (0.21)	0.66 (0.18)	0.64 (0.24)	0.59 (0.21)	0.63 (0.18)	0.66 (0.24)	0.59 (0.18)	0.62 (0.22)	0.52 (0.18)
5F			4000		0.65 (0.25)	0.57 (0.21)	0.03 (0.18)	0.57 (0.20)	0.70 (0.21)	0.67 (0.25)	0.65 (0.22)	0.66 (0.25)	0.65 (0.22)	0.67 (0.25)	0.70 (0.25)	0.66 (0.25)	0.57 (0.24)	0.65 (0.25)	0.03 (0.18)	0.57 (0.25)	0.70 (0.20)	0.67 (0.25)	0.66 (0.21)	0.65 (0.25)	0.70 (0.20)	0.66 (0.18)	0.66 (0.23)	0.57 (0.21)
4F				4000	0.61 (0.25)	0.64 (0.25)	0.03 (0.19)	0.61 (0.23)	0.72 (0.25)	0.68 (0.26)	0.70 (0.26)	0.68 (0.25)	0.71 (0.26)	0.68 (0.25)	0.72 (0.26)	0.68 (0.25)	0.61 (0.25)	0.64 (0.25)	0.03 (0.19)	0.61 (0.23)	0.72 (0.22)	0.68 (0.25)	0.70 (0.22)	0.67 (0.23)	0.60 (0.22)	0.03 (0.19)	0.61 (0.25)	0.64 (0.25)
3F			4000		0.65 (0.28)	0.61 (0.25)	0.03 (0.20)	0.63 (0.24)	0.66 (0.23)	0.68 (0.25)	0.65 (0.25)	0.69 (0.26)	0.66 (0.25)	0.67 (0.25)	0.72 (0.26)	0.66 (0.23)	0.65 (0.28)	0.61 (0.25)	0.03 (0.20)	0.63 (0.24)	0.66 (0.24)	0.68 (0.25)	0.65 (0.24)	0.69 (0.26)	0.63 (0.24)	0.03 (0.20)	0.65 (0.28)	0.72 (0.26)
2F				4425	0.60 (0.32)	0.66 (0.28)	0.03 (0.19)	0.60 (0.29)	0.71 (0.23)	0.63 (0.23)	0.71 (0.31)	0.64 (0.24)	0.71 (0.17)	0.43 (0.31)	0.63 (0.23)	0.03 (0.17)	0.65 (0.29)	0.71 (0.23)	0.60 (0.32)	0.03 (0.19)	0.60 (0.23)	0.71 (0.23)	0.66 (0.26)	0.67 (0.23)	0.60 (0.23)	0.03 (0.19)	0.60 (0.32)	0.66 (0.28)
1F					0.86 (0.32)	0.28 (0.38)	0.07 (0.34)	0.23 (0.42)	0.89 (0.29)	0.18 (0.20)	0.90 (0.28)	0.18 (0.29)	0.90 (0.21)	0.18 (0.28)	0.02 (0.20)	0.90 (0.31)	0.18 (0.28)	0.86 (0.32)	0.28 (0.38)	0.07 (0.34)	0.23 (0.42)	0.89 (0.29)	0.18 (0.42)	0.90 (0.29)	0.18 (0.42)	0.02 (0.34)	0.90 (0.38)	0.18 (0.38)
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200													
			36000																									
			1	2		3		4		5		6																
			A フレーム (S=1/272)																									

12F	44475	4000	0.20 (0.05)	0.43 (0.19)	0.07 (0.09)	0.27 (0.07)	0.22 (0.11)	0.54 (0.23)	0.08 (0.11)	0.25 (0.07)	0.46 (0.21)	0.06 (0.10)	0.26 (0.07)	0.49 (0.22)	0.48 (0.22)	0.08 (0.11)	0.27 (0.07)	0.55 (0.24)	0.21 (0.11)	0.07 (0.09)	0.19 (0.05)	0.42 (0.19)				
11F			0.23 (0.07)	0.30 (0.05)	0.05 (0.18)	0.33 (0.11)	0.53 (0.15)	0.38 (0.07)	0.81 (0.30)	0.05 (0.19)	0.30 (0.10)	0.74 (0.28)	0.36 (0.07)	0.75 (0.29)	0.05 (0.18)	0.31 (0.11)	0.74 (0.29)	0.05 (0.19)	0.32 (0.11)	0.83 (0.31)	0.39 (0.07)	0.52 (0.16)	0.05 (0.17)	0.23 (0.07)	0.70 (0.27)	0.30 (0.05)
10F			0.25 (0.09)	0.33 (0.07)	0.05 (0.15)	0.39 (0.13)	0.44 (0.14)	0.42 (0.11)	0.63 (0.24)	0.04 (0.17)	0.39 (0.13)	0.56 (0.22)	0.41 (0.10)	0.55 (0.22)	0.03 (0.15)	0.40 (0.13)	0.57 (0.23)	0.04 (0.17)	0.38 (0.13)	0.64 (0.25)	0.43 (0.11)	0.43 (0.15)	0.05 (0.14)	0.24 (0.09)	0.59 (0.22)	0.32 (0.07)
9F			0.31 (0.12)	0.38 (0.09)	0.05 (0.17)	0.46 (0.16)	0.52 (0.17)	0.48 (0.13)	0.72 (0.28)	0.03 (0.19)	0.46 (0.17)	0.66 (0.26)	0.48 (0.13)	0.66 (0.26)	0.03 (0.18)	0.46 (0.16)	0.68 (0.26)	0.49 (0.13)	0.73 (0.28)	0.49 (0.13)	0.51 (0.18)	0.05 (0.17)	0.30 (0.12)	0.67 (0.25)	0.37 (0.09)	
8F			0.36 (0.16)	0.44 (0.12)	0.05 (0.20)	0.52 (0.20)	0.60 (0.21)	0.55 (0.16)	0.79 (0.30)	0.03 (0.21)	0.49 (0.19)	0.72 (0.28)	0.55 (0.17)	0.72 (0.28)	0.03 (0.20)	0.50 (0.19)	0.74 (0.28)	0.57 (0.16)	0.80 (0.30)	0.55 (0.16)	0.55 (0.21)	0.05 (0.19)	0.35 (0.16)	0.77 (0.28)	0.43 (0.12)	
7F			0.57 (0.21)	0.50 (0.16)	0.04 (0.18)	0.73 (0.23)	0.57 (0.19)	0.66 (0.20)	0.73 (0.28)	0.04 (0.20)	0.50 (0.22)	0.72 (0.28)	0.62 (0.19)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.50 (0.21)	0.74 (0.28)	0.63 (0.19)	0.74 (0.28)	0.67 (0.20)	0.56 (0.19)	0.04 (0.18)	0.56 (0.21)	0.68 (0.24)	0.49 (0.16)	
6F			0.63 (0.25)	0.54 (0.21)	0.04 (0.20)	0.77 (0.25)	0.61 (0.21)	0.70 (0.23)	0.75 (0.29)	0.03 (0.20)	0.57 (0.25)	0.72 (0.28)	0.67 (0.22)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.57 (0.24)	0.74 (0.28)	0.68 (0.21)	0.76 (0.29)	0.70 (0.22)	0.61 (0.21)	0.04 (0.20)	0.62 (0.25)	0.73 (0.26)	0.54 (0.21)	
5F			0.69 (0.30)	0.61 (0.25)	0.04 (0.21)	0.81 (0.28)	0.65 (0.23)	0.75 (0.25)	0.78 (0.30)	0.03 (0.21)	0.61 (0.28)	0.77 (0.29)	0.73 (0.25)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.61 (0.27)	0.74 (0.29)	0.77 (0.21)	0.78 (0.30)	0.75 (0.24)	0.65 (0.23)	0.04 (0.21)	0.68 (0.30)	0.77 (0.28)	0.60 (0.25)	
4F			0.65 (0.29)	0.67 (0.30)	0.04 (0.22)	0.75 (0.27)	0.69 (0.25)	0.79 (0.28)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.56 (0.26)	0.79 (0.30)	0.79 (0.28)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.56 (0.25)	0.79 (0.30)	0.79 (0.27)	0.80 (0.30)	0.79 (0.27)	0.75 (0.26)	0.69 (0.26)	0.04 (0.22)	0.64 (0.29)	0.67 (0.30)	
3F			0.69 (0.33)	0.64 (0.29)	0.04 (0.23)	0.79 (0.30)	0.72 (0.27)	0.74 (0.27)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.58 (0.29)	0.79 (0.30)	0.74 (0.26)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.57 (0.28)	0.74 (0.25)	0.79 (0.30)	0.74 (0.25)	0.79 (0.30)	0.71 (0.27)	0.04 (0.23)	0.68 (0.33)	0.83 (0.30)	0.64 (0.29)	
2F			0.67 (0.37)	0.70 (0.33)	0.03 (0.21)	0.76 (0.34)	0.67 (0.26)	0.81 (0.30)	0.70 (0.28)	0.04 (0.19)	0.54 (0.32)	0.74 (0.29)	0.78 (0.29)	0.74 (0.28)	0.02 (0.20)	0.53 (0.31)	0.72 (0.27)	0.04 (0.19)	0.75 (0.33)	0.81 (0.30)	0.67 (0.26)	0.03 (0.21)	0.67 (0.37)	0.76 (0.28)	0.69 (0.33)	
1F			0.89 (0.37)	0.31 (0.08)	0.08 (0.37)	0.26 (0.48)	0.99 (0.34)	0.21 (0.33)	0.02 (0.22)	0.20 (0.33)	0.97 (0.32)	0.21 (0.33)	0.03 (0.23)	0.21 (0.32)	0.96 (0.31)	0.21 (0.33)	0.96 (0.32)	0.02 (0.22)	0.21 (0.33)	0.98 (0.33)	0.26 (0.48)	0.08 (0.37)	0.31 (0.44)	0.88 (0.37)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
			36000																							
			1		2		3		4		5		6													
			B フレーム (S=1/272)																							

12F	44475	4000	0.18 (0.03)	0.29 (0.13)	0.07 (0.05)	0.15 (0.11)	0.25 (0.05)	0.31 (0.14)	0.06 (0.06)	0.26 (0.13)	0.24 (0.05)	0.23 (0.12)	0.05 (0.05)	0.29 (0.14)	0.27 (0.05)	0.28 (0.14)	0.05 (0.06)	0.35 (0.15)	0.24 (0.05)	0.16 (0.11)	0.08 (0.03)	0.25 (0.12)	0.16 (0.03)
11F			0.23 (0.03)	0.36 (0.09)	0.34 (0.05)	0.47 (0.20)	0.35 (0.05)	0.54 (0.21)	0.36 (0.05)	0.43 (0.13)	0.32 (0.05)	0.43 (0.12)	0.22 (0.03)										
11F		4025	0.18 (0.05)	0.47 (0.13)	0.03 (0.09)	0.32 (0.08)	0.53 (0.21)	0.06 (0.11)	0.32 (0.08)	0.45 (0.19)	0.06 (0.11)	0.32 (0.08)	0.36 (0.11)	0.02 (0.09)	0.27 (0.07)	0.34 (0.09)	0.02 (0.09)	0.35 (0.07)	0.27 (0.07)	0.34 (0.09)	0.02 (0.09)	0.18 (0.05)	
10F			0.27 (0.05)	0.31 (0.08)	0.42 (0.08)	0.35 (0.14)	0.44 (0.08)	0.40 (0.15)	0.43 (0.08)	0.36 (0.10)	0.37 (0.07)	0.37 (0.10)	0.26 (0.05)										
10F		4000	0.35 (0.07)	0.41 (0.11)	0.03 (0.08)	0.49 (0.10)	0.39 (0.15)	0.04 (0.09)	0.51 (0.10)	0.34 (0.13)	0.03 (0.09)	0.50 (0.10)	0.31 (0.09)	0.01 (0.07)	0.44 (0.08)	0.29 (0.08)	0.03 (0.07)	0.34 (0.07)	0.44 (0.08)	0.29 (0.08)	0.03 (0.07)	0.34 (0.07)	
9F			0.33 (0.07)	0.38 (0.10)	0.48 (0.10)	0.41 (0.16)	0.50 (0.10)	0.47 (0.17)	0.49 (0.10)	0.42 (0.12)	0.42 (0.08)	0.45 (0.12)	0.31 (0.07)										
9F		4000	0.41 (0.09)	0.48 (0.13)	0.03 (0.10)	0.55 (0.12)	0.46 (0.17)	0.04 (0.10)	0.58 (0.13)	0.40 (0.15)	0.03 (0.11)	0.55 (0.12)	0.37 (0.11)	0.01 (0.09)	0.48 (0.10)	0.37 (0.10)	0.03 (0.09)	0.39 (0.09)	0.48 (0.10)	0.37 (0.10)	0.03 (0.09)	0.39 (0.09)	
8F			0.39 (0.09)	0.42 (0.11)	0.55 (0.12)	0.45 (0.17)	0.57 (0.13)	0.50 (0.18)	0.55 (0.12)	0.45 (0.12)	0.48 (0.10)	0.50 (0.13)	0.38 (0.09)										
8F		4025	0.45 (0.12)	0.53 (0.14)	0.03 (0.10)	0.57 (0.15)	0.49 (0.18)	0.04 (0.11)	0.61 (0.17)	0.44 (0.17)	0.03 (0.11)	0.58 (0.16)	0.40 (0.11)	0.01 (0.09)	0.50 (0.13)	0.41 (0.11)	0.03 (0.10)	0.43 (0.11)	0.58 (0.16)	0.40 (0.11)	0.01 (0.09)	0.43 (0.11)	
7F			0.43 (0.12)	0.45 (0.12)	0.57 (0.15)	0.48 (0.18)	0.60 (0.17)	0.54 (0.19)	0.58 (0.16)	0.47 (0.13)	0.52 (0.13)	0.52 (0.13)	0.42 (0.11)										
7F		4000	0.47 (0.15)	0.55 (0.14)	0.03 (0.11)	0.50 (0.20)	0.53 (0.19)	0.04 (0.12)	0.52 (0.22)	0.47 (0.18)	0.03 (0.12)	0.50 (0.20)	0.43 (0.12)	0.01 (0.10)	0.42 (0.17)	0.44 (0.12)	0.03 (0.11)	0.45 (0.14)	0.54 (0.19)	0.43 (0.12)	0.01 (0.10)	0.45 (0.14)	
6F			0.45 (0.15)	0.48 (0.13)	0.64 (0.20)	0.52 (0.19)	0.64 (0.22)	0.57 (0.20)	0.64 (0.20)	0.50 (0.22)	0.59 (0.17)	0.56 (0.15)	0.43 (0.14)										
6F		4000	0.50 (0.18)	0.58 (0.15)	0.03 (0.12)	0.54 (0.25)	0.56 (0.20)	0.03 (0.13)	0.56 (0.27)	0.51 (0.19)	0.03 (0.13)	0.53 (0.25)	0.45 (0.13)	0.01 (0.10)	0.45 (0.22)	0.48 (0.13)	0.03 (0.11)	0.49 (0.17)	0.58 (0.20)	0.45 (0.13)	0.01 (0.10)	0.49 (0.17)	
5F			0.50 (0.18)	0.51 (0.14)	0.70 (0.25)	0.55 (0.20)	0.71 (0.27)	0.59 (0.21)	0.70 (0.25)	0.51 (0.14)	0.64 (0.22)	0.59 (0.16)	0.48 (0.17)										
5F		4000	0.55 (0.21)	0.61 (0.16)	0.03 (0.12)	0.57 (0.30)	0.58 (0.20)	0.03 (0.14)	0.60 (0.33)	0.54 (0.20)	0.03 (0.14)	0.56 (0.30)	0.47 (0.13)	0.01 (0.11)	0.47 (0.26)	0.51 (0.14)	0.03 (0.12)	0.53 (0.21)	0.61 (0.16)	0.47 (0.13)	0.01 (0.11)	0.53 (0.21)	
4F			0.54 (0.21)	0.53 (0.15)	0.77 (0.30)	0.57 (0.20)	0.79 (0.33)	0.61 (0.21)	0.76 (0.30)	0.52 (0.14)	0.70 (0.26)	0.62 (0.16)	0.53 (0.21)										
4F	4000	0.52 (0.21)	0.63 (0.17)	0.03 (0.13)	0.54 (0.31)	0.60 (0.21)	0.03 (0.14)	0.57 (0.34)	0.57 (0.20)	0.03 (0.14)	0.53 (0.31)	0.49 (0.14)	0.01 (0.11)	0.45 (0.27)	0.54 (0.15)	0.03 (0.13)	0.51 (0.21)	0.63 (0.17)	0.45 (0.14)	0.01 (0.11)	0.51 (0.21)		
3F		0.53 (0.21)	0.54 (0.16)	0.75 (0.31)	0.58 (0.21)	0.78 (0.34)	0.62 (0.21)	0.75 (0.31)	0.51 (0.14)	0.68 (0.27)	0.63 (0.17)	0.52 (0.21)											
3F	4000	0.54 (0.24)	0.64 (0.17)	0.03 (0.13)	0.55 (0.35)	0.60 (0.21)	0.03 (0.14)	0.58 (0.39)	0.58 (0.21)	0.03 (0.14)	0.54 (0.35)	0.50 (0.14)	0.01 (0.11)	0.46 (0.31)	0.56 (0.16)	0.03 (0.13)	0.53 (0.24)	0.64 (0.21)	0.46 (0.16)	0.01 (0.11)	0.53 (0.24)		
2F		0.56 (0.24)	0.53 (0.15)	0.82 (0.35)	0.54 (0.20)	0.85 (0.39)	0.57 (0.20)	0.81 (0.35)	0.47 (0.13)	0.74 (0.31)	0.61 (0.16)	0.55 (0.13)											
2F	4425	0.52 (0.27)	0.61 (0.16)	0.03 (0.12)	0.50 (0.40)	0.55 (0.19)	0.03 (0.13)	0.53 (0.44)	0.55 (0.20)	0.03 (0.13)	0.49 (0.40)	0.46 (0.13)	0.01 (0.10)	0.43 (0.35)	0.55 (0.16)	0.03 (0.13)	0.51 (0.27)	0.61 (0.16)	0.43 (0.13)	0.01 (0.10)	0.51 (0.27)		
1F		0.76 (0.27)	0.12 (0.24)	0.93 (0.40)	0.10 (0.44)	0.98 (0.44)	0.11 (0.19)	0.93 (0.40)	0.10 (0.12)	0.87 (0.35)	0.12 (0.20)	0.75 (0.27)											
1F	44475	0.12 (0.20)	0.05 (0.15)	0.10 (0.18)	0.02 (0.09)	0.11 (0.19)	0.02 (0.10)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.10 (0.12)	0.02 (0.09)	0.75 (0.27)	
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	
		36000																					
	C フレーム (S=1/272)																						
	1	2	3	4	5	6																	


12F	44475	4000	0.43 (0.08)	0.43 (0.11)	0.16 (0.02)	0.45 (0.09)	0.23 (0.11)	0.05 (0.03)	0.21 (0.04)			
11F			4025	0.33 (0.08)	0.25 (0.08)	0.12 (0.03)	0.54 (0.12)	0.30 (0.09)		0.39 (0.16)	0.23 (0.04)	
10F		4000		0.38 (0.10)	0.28 (0.08)	0.12 (0.04)	0.43 (0.11)	0.33 (0.10)	0.05 (0.09)	0.35 (0.08)	0.27 (0.06)	
9F			4000	0.42 (0.12)	0.32 (0.10)	0.12 (0.05)	0.72 (0.14)	0.38 (0.11)	0.46 (0.17)	0.58 (0.21)	0.33 (0.08)	
8F		4025		0.46 (0.14)	0.38 (0.12)	0.12 (0.06)	0.52 (0.15)	0.44 (0.14)	0.53 (0.19)	0.05 (0.13)	0.45 (0.13)	0.39 (0.11)
7F			4000	0.45 (0.16)	0.46 (0.14)	0.12 (0.06)	0.81 (0.15)	0.50 (0.19)	0.58 (0.21)	0.05 (0.15)	0.47 (0.16)	0.43 (0.13)
6F		4000		0.50 (0.20)	0.52 (0.16)	0.12 (0.06)	0.84 (0.15)	0.55 (0.23)	0.64 (0.23)	0.04 (0.16)	0.50 (0.19)	0.45 (0.16)
5F			4000	0.53 (0.24)	0.57 (0.20)	0.12 (0.07)	0.90 (0.16)	0.58 (0.28)	0.69 (0.24)	0.04 (0.17)	0.55 (0.22)	0.50 (0.19)
4F		4000		0.48 (0.24)	0.64 (0.24)	0.12 (0.07)	0.92 (0.16)	0.53 (0.27)	0.74 (0.25)	0.04 (0.17)	0.52 (0.22)	0.54 (0.22)
3F			4000	0.49 (0.27)	0.61 (0.24)	0.12 (0.07)	0.91 (0.16)	0.53 (0.32)	0.76 (0.26)	0.04 (0.18)	0.54 (0.25)	0.53 (0.22)
2F		4425		0.44 (0.31)	0.66 (0.27)	0.12 (0.06)	0.84 (0.15)	0.47 (0.36)	0.72 (0.25)	0.04 (0.17)	0.52 (0.28)	0.56 (0.25)
1F					0.86 (0.31)		0.21 (0.17)	0.41 (0.40)	0.89 (0.36)	0.32 (0.32)	0.04 (0.24)	0.14 (0.23)
			16200					7200				
			23400									
			A			B			C			
1 フレーム (S=1/272)												

12F	44475	4000	0.60 (0.13)	0.64 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.39 (0.19)	0.09 (0.04)	0.24 (0.15)		
11F			4025	0.39 (0.13)			0.74 (0.17)	0.38 (0.12)		0.45 (0.21)	0.34 (0.05)
10F		4000		0.42 (0.11)	0.80 (0.18)	0.20 (0.04)	0.44 (0.12)	0.33 (0.16)	0.09 (0.07)	0.40 (0.08)	
9F			4000	0.42 (0.11)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.77 (0.20)	0.42 (0.12)		0.54 (0.24)	0.42 (0.08)
8F		4000		0.51 (0.14)	0.91 (0.21)		0.53 (0.15)	0.48 (0.21)	0.08 (0.09)	0.49 (0.10)	
7F			4025	0.47 (0.14)	0.91 (0.21)	0.20 (0.06)	0.86 (0.20)	0.48 (0.15)		0.63 (0.27)	0.48 (0.10)
6F		4000		0.54 (0.16)	0.91 (0.21)		0.58 (0.18)	0.57 (0.23)	0.09 (0.12)	0.55 (0.13)	
5F			4000	0.53 (0.16)	0.97 (0.22)	0.20 (0.07)	0.93 (0.21)	0.55 (0.18)		0.71 (0.29)	0.55 (0.13)
4F		4000		0.59 (0.19)	0.97 (0.22)		0.65 (0.21)	0.67 (0.26)	0.09 (0.14)	0.57 (0.17)	
3F			4000	0.63 (0.19)	0.90 (0.22)	0.19 (0.07)	0.85 (0.22)	0.66 (0.21)		0.67 (0.29)	0.57 (0.17)
2F		4425		0.61 (0.22)	0.90 (0.22)		0.68 (0.24)	0.66 (0.26)	0.07 (0.16)	0.67 (0.22)	
1F				0.66 (0.22)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.70 (0.24)		0.76 (0.31)	0.64 (0.22)
		0.66 (0.25)	0.93 (0.23)		0.74 (0.27)	0.73 (0.29)	0.06 (0.18)	0.70 (0.27)			
		0.70 (0.25)	0.96 (0.23)	0.19 (0.08)	0.92 (0.23)	0.75 (0.27)		0.79 (0.33)	0.70 (0.27)		
		0.70 (0.28)	0.96 (0.23)		0.78 (0.29)	0.80 (0.31)	0.06 (0.19)	0.77 (0.32)			
		0.72 (0.28)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.79 (0.29)		0.82 (0.34)	0.77 (0.32)		
		0.65 (0.26)	0.90 (0.24)		0.73 (0.27)	0.85 (0.33)	0.06 (0.20)	0.75 (0.32)			
		0.66 (0.26)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.88 (0.25)	0.74 (0.27)		0.84 (0.34)	0.75 (0.32)		
		0.67 (0.29)	0.90 (0.24)		0.74 (0.29)	0.89 (0.34)	0.06 (0.22)	0.79 (0.37)			
		0.71 (0.29)	0.83 (0.23)	0.17 (0.08)	0.83 (0.32)	0.81 (0.29)		0.78 (0.32)	0.82 (0.37)		
		0.59 (0.32)	0.83 (0.23)		0.67 (0.32)	0.85 (0.33)	0.06 (0.20)	0.75 (0.41)			
		0.89 (0.32)		0.28 (0.19)	0.51 (0.50)	0.99 (0.32)	0.16 (0.20)	0.93 (0.41)			
			0.41 (0.43)			0.38 (0.38)	0.05 (0.28)				
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
			2 フレーム (S=1/272)								

12F	44475	4000	0.58 (0.13)	0.65 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.38 (0.19)	0.09 (0.04)	0.24 (0.14)	0.39 (0.05)
11F			4025	0.40 (0.12)	0.80 (0.18)	0.20 (0.04)	0.51 (0.13)	0.36 (0.18)	0.10 (0.07)	0.47 (0.08)
10F		4000		0.51 (0.14)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.50 (0.15)	0.53 (0.23)	0.10 (0.09)	0.51 (0.11)
9F			4000	0.54 (0.17)	0.91 (0.21)	0.20 (0.06)	0.56 (0.19)	0.62 (0.26)	0.10 (0.12)	0.58 (0.15)
8F		4025		0.58 (0.20)	0.97 (0.22)	0.20 (0.07)	0.62 (0.22)	0.72 (0.29)	0.10 (0.14)	0.61 (0.19)
7F			4000	0.62 (0.23)	0.91 (0.23)	0.19 (0.07)	0.69 (0.25)	0.69 (0.29)	0.08 (0.16)	0.66 (0.24)
6F		4000		0.68 (0.26)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.76 (0.28)	0.78 (0.32)	0.07 (0.18)	0.71 (0.29)
5F			4000	0.72 (0.29)	0.96 (0.23)	0.19 (0.08)	0.80 (0.31)	0.85 (0.34)	0.07 (0.20)	0.79 (0.35)
4F		4000		0.67 (0.27)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.28)	0.90 (0.35)	0.07 (0.21)	0.78 (0.35)
3F			4000	0.68 (0.30)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.95 (0.37)	0.07 (0.23)	0.83 (0.40)
2F		4425		0.61 (0.33)	0.83 (0.23)	0.17 (0.08)	0.69 (0.33)	0.90 (0.35)	0.07 (0.21)	0.79 (0.45)
1F					0.90 (0.33)		0.51 (0.50)	0.97 (0.33)		0.16 (0.21)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
3 フレーム (S=1/272)										

12F	44475	4000	0.58 (0.13)	0.65 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.19)	0.36 (0.19)	0.09 (0.04)	0.25 (0.15)	
11F			4025	0.38 (0.13)			0.73 (0.17)	0.37 (0.12)		0.46 (0.20)
10F		4000		0.40 (0.12)	0.80 (0.18)	0.20 (0.04)	0.42 (0.13)	0.30 (0.16)	0.09 (0.08)	0.40 (0.08)
9F			4000	0.42 (0.12)			0.76 (0.19)	0.43 (0.13)		0.55 (0.22)
8F		4000		0.51 (0.14)	0.82 (0.20)	0.20 (0.05)	0.51 (0.15)	0.46 (0.20)	0.08 (0.10)	0.50 (0.10)
7F			4000	0.48 (0.14)			0.85 (0.20)	0.49 (0.15)		0.64 (0.25)
6F		4025		0.54 (0.17)	0.91 (0.21)	0.20 (0.06)	0.57 (0.18)	0.55 (0.23)	0.08 (0.12)	0.55 (0.14)
5F			4000	0.54 (0.17)			0.92 (0.21)	0.57 (0.18)		0.71 (0.28)
4F		4000		0.58 (0.20)	0.97 (0.22)	0.20 (0.07)	0.63 (0.22)	0.65 (0.26)	0.08 (0.14)	0.58 (0.17)
3F			4000	0.59 (0.20)			0.84 (0.22)	0.63 (0.22)		0.68 (0.28)
2F		4425		0.62 (0.23)	0.90 (0.23)	0.19 (0.07)	0.70 (0.25)	0.63 (0.26)	0.06 (0.16)	0.66 (0.23)
1F				0.59 (0.23)			0.88 (0.23)	0.68 (0.25)		0.76 (0.30)
		4000	0.68 (0.26)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.76 (0.28)	0.71 (0.29)	0.05 (0.18)	0.70 (0.27)	
		4000	0.65 (0.26)			0.92 (0.23)	0.74 (0.28)		0.79 (0.31)	0.70 (0.27)
		4000	0.72 (0.29)	0.96 (0.23)	0.19 (0.08)	0.81 (0.31)	0.78 (0.31)	0.06 (0.19)	0.77 (0.32)	
		4000	0.71 (0.29)			0.87 (0.24)	0.79 (0.31)		0.83 (0.32)	0.76 (0.32)
		4000	0.67 (0.27)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.28)	0.84 (0.33)	0.05 (0.20)	0.75 (0.32)	
		4000	0.66 (0.27)			0.88 (0.24)	0.74 (0.28)		0.84 (0.33)	0.75 (0.32)
		4000	0.68 (0.30)	0.90 (0.24)	0.18 (0.09)	0.75 (0.30)	0.88 (0.34)	0.05 (0.21)	0.79 (0.37)	
		4425	0.71 (0.30)			0.83 (0.23)	0.78 (0.30)		0.78 (0.31)	0.81 (0.37)
			0.61 (0.33)	0.82 (0.23)	0.17 (0.08)	0.68 (0.32)	0.84 (0.33)	0.05 (0.20)	0.74 (0.41)	
			0.90 (0.33)			0.51 (0.50)	0.96 (0.32)		0.16 (0.20)	0.93 (0.41)
			0.41 (0.42)		0.28 (0.19)		0.38 (0.37)	0.05 (0.28)		
			16200				7200			
			23400							

12F	44475	4000	0.60 (0.12)	0.64 (0.19)	0.29 (0.02)	0.67 (0.12)	0.37 (0.19)	0.09 (0.04)	0.26 (0.06)	
11F			4025	0.42 (0.11)	0.39 (0.12)	0.20 (0.04)	0.74 (0.17)	0.39 (0.12)	0.45 (0.19)	0.32 (0.06)
10F		4000		0.50 (0.14)	0.42 (0.11)	0.20 (0.05)	0.76 (0.19)	0.43 (0.12)	0.52 (0.22)	0.37 (0.07)
9F			4000	0.54 (0.16)	0.47 (0.14)	0.20 (0.06)	0.85 (0.20)	0.49 (0.15)	0.61 (0.24)	0.42 (0.09)
8F		4025		0.59 (0.19)	0.53 (0.16)	0.20 (0.07)	0.92 (0.21)	0.55 (0.18)	0.68 (0.27)	0.48 (0.12)
7F			4000	0.61 (0.22)	0.63 (0.19)	0.19 (0.07)	0.85 (0.22)	0.67 (0.21)	0.65 (0.27)	0.52 (0.15)
6F		4000		0.66 (0.25)	0.66 (0.22)	0.19 (0.08)	0.88 (0.23)	0.70 (0.24)	0.73 (0.29)	0.59 (0.20)
5F			4000	0.70 (0.28)	0.70 (0.25)	0.19 (0.08)	0.92 (0.23)	0.75 (0.26)	0.76 (0.30)	0.64 (0.24)
4F		4000		0.65 (0.26)	0.72 (0.28)	0.18 (0.09)	0.87 (0.24)	0.79 (0.29)	0.79 (0.31)	0.70 (0.28)
3F			4000	0.67 (0.29)	0.66 (0.26)	0.18 (0.09)	0.88 (0.24)	0.74 (0.26)	0.80 (0.32)	0.68 (0.29)
2F		4425		0.59 (0.32)	0.71 (0.29)	0.17 (0.08)	0.82 (0.31)	0.81 (0.28)	0.74 (0.30)	0.74 (0.32)
1F					0.88 (0.42)	0.28 (0.19)	0.51 (0.50)	0.98 (0.37)	0.15 (0.28)	0.87 (0.36)
			16200				7200			
			23400							
			A			B			C	
5 フレーム (S=1/272)										

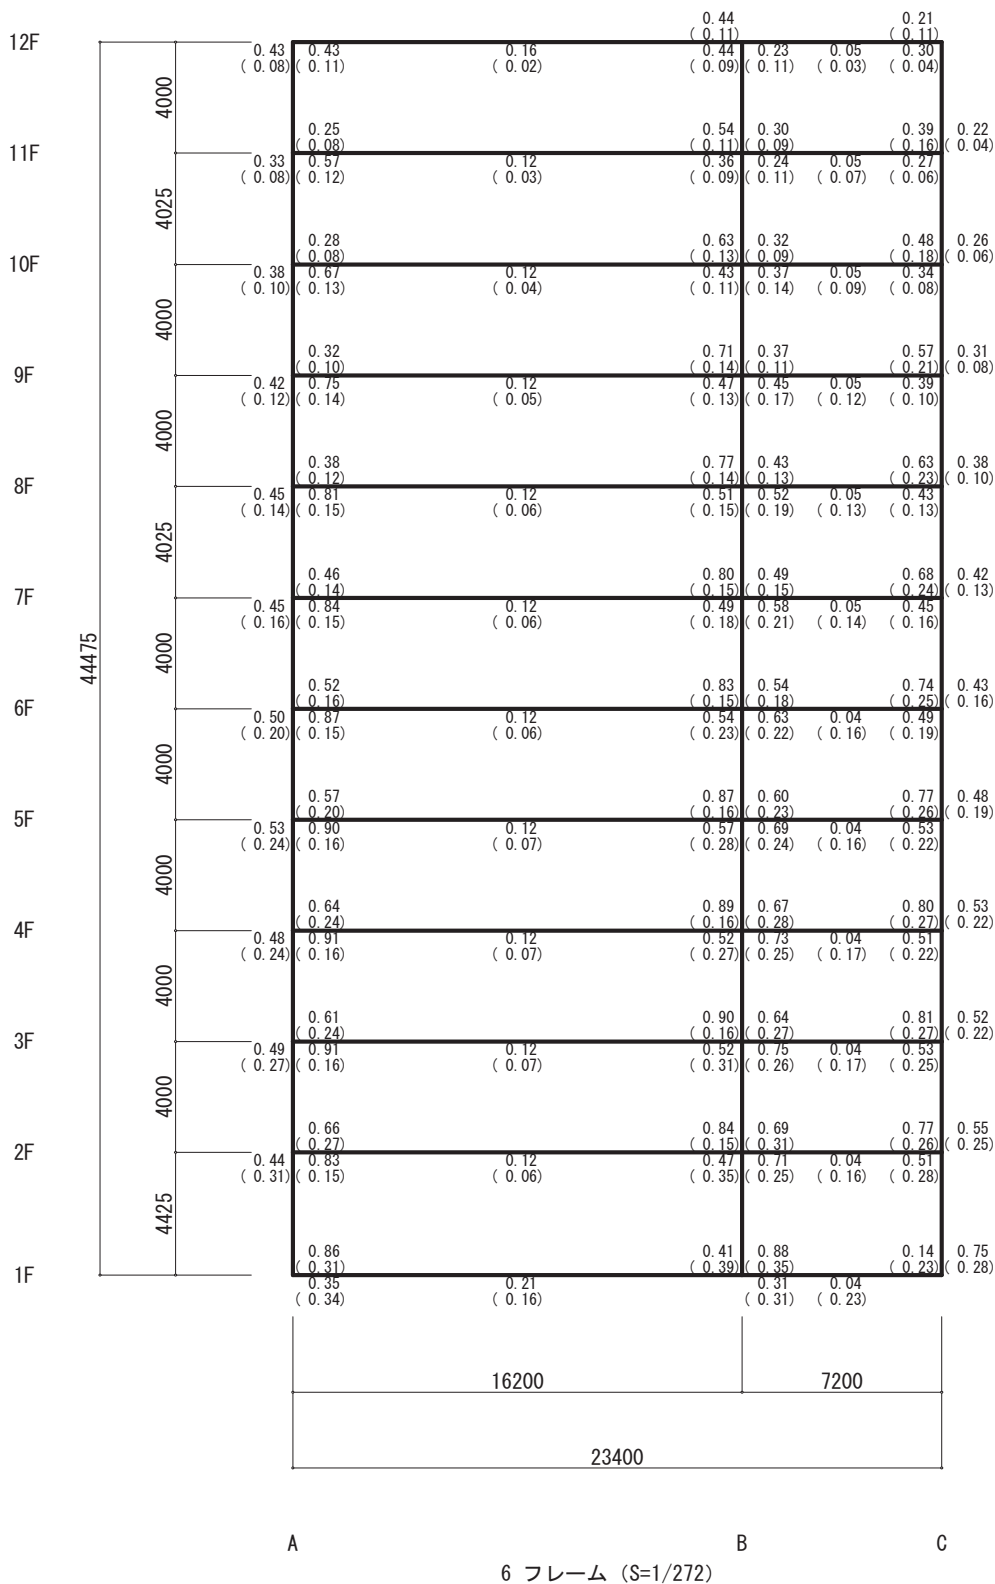

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.28 0.42	OK 0.18 0.29	OK 0.18 0.29	OK 0.18 0.29	OK 0.28 0.42
	1	2	3	4	5

A フレーム (S=1/239)

12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.31 0.48	OK 0.21 0.33	OK 0.21 0.33	OK 0.21 0.33	OK 0.31 0.48
	1	2	3	4	5
	B フレーム (S=1/239)				
	6				

12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.12 0.24	OK 0.10 0.18	OK 0.11 0.19	OK 0.10 0.18	OK 0.12 0.24	
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.450.40	OK0.320.32
A1 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.50	OK0.410.38
A2 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.50	OK0.410.38
A3 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.50	OK0.410.37
	A	B C

4 フレーム (S=1/239)

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.600.50	OK0.410.37
A5 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.45 0.39	OK 0.31 0.31
	A	B C

6 フレーム (S=1/239)

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK 0.34 0.14	OK 0.45 0.18	OK 0.40 0.16	OK 0.44 0.18	OK 0.34 0.14
11F	OK 0.57 0.22	OK 0.69 0.25	OK 0.66 0.24	OK 0.68 0.25	OK 0.57 0.22
10F	OK 0.49 0.18	OK 0.55 0.21	OK 0.51 0.19	OK 0.55 0.21	OK 0.49 0.18
9F	OK 0.57 0.21	OK 0.63 0.24	OK 0.60 0.22	OK 0.63 0.23	OK 0.57 0.20
8F	OK 0.65 0.23	OK 0.69 0.25	OK 0.64 0.24	OK 0.69 0.25	OK 0.65 0.23
7F	OK 0.58 0.21	OK 0.63 0.24	OK 0.64 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.58 0.21
6F	OK 0.62 0.22	OK 0.65 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.64 0.24	OK 0.62 0.22
5F	OK 0.66 0.24	OK 0.67 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.66 0.23
4F	OK 0.70 0.25	OK 0.68 0.26	OK 0.68 0.25	OK 0.69 0.25	OK 0.69 0.25
3F	OK 0.72 0.26	OK 0.68 0.25	OK 0.69 0.26	OK 0.69 0.25	OK 0.72 0.26
2F	OK 0.67 0.24	OK 0.63 0.23	OK 0.64 0.24	OK 0.63 0.23	OK 0.67 0.24
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.43 0.19	OK 0.54 0.23	OK 0.49 0.22	OK 0.55 0.24	OK 0.42 0.19
11F	OK 0.71 0.28	OK 0.81 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.83 0.31	OK 0.70 0.27
10F	OK 0.60 0.22	OK 0.63 0.24	OK 0.58 0.23	OK 0.64 0.25	OK 0.59 0.22
9F	OK 0.68 0.25	OK 0.72 0.28	OK 0.68 0.26	OK 0.73 0.28	OK 0.67 0.25
8F	OK 0.78 0.28	OK 0.79 0.30	OK 0.74 0.28	OK 0.80 0.30	OK 0.77 0.28
7F	OK 0.68 0.25	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.74 0.29	OK 0.68 0.24
6F	OK 0.73 0.26	OK 0.75 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.76 0.29	OK 0.73 0.26
5F	OK 0.77 0.28	OK 0.78 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.77 0.28
4F	OK 0.81 0.29	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.80 0.31	OK 0.80 0.29
3F	OK 0.83 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.83 0.30
2F	OK 0.77 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.76 0.28
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 29 0. 13	OK 0. 31 0. 14	OK 0. 29 0. 14	OK 0. 35 0. 15	OK 0. 25 0. 12
11F	OK 0. 47 0. 13	OK 0. 53 0. 21	OK 0. 54 0. 21	OK 0. 43 0. 13	OK 0. 43 0. 12
10F	OK 0. 41 0. 11	OK 0. 39 0. 15	OK 0. 40 0. 15	OK 0. 36 0. 10	OK 0. 37 0. 10
9F	OK 0. 48 0. 13	OK 0. 46 0. 17	OK 0. 47 0. 17	OK 0. 42 0. 12	OK 0. 45 0. 12
8F	OK 0. 53 0. 14	OK 0. 49 0. 18	OK 0. 50 0. 18	OK 0. 45 0. 12	OK 0. 50 0. 13
7F	OK 0. 55 0. 14	OK 0. 53 0. 19	OK 0. 54 0. 19	OK 0. 47 0. 13	OK 0. 53 0. 14
6F	OK 0. 58 0. 15	OK 0. 56 0. 20	OK 0. 57 0. 20	OK 0. 50 0. 14	OK 0. 56 0. 15
5F	OK 0. 61 0. 16	OK 0. 58 0. 20	OK 0. 59 0. 21	OK 0. 51 0. 14	OK 0. 59 0. 16
4F	OK 0. 63 0. 17	OK 0. 60 0. 21	OK 0. 61 0. 21	OK 0. 52 0. 14	OK 0. 62 0. 16
3F	OK 0. 64 0. 17	OK 0. 60 0. 21	OK 0. 62 0. 21	OK 0. 51 0. 14	OK 0. 63 0. 17
2F	OK 0. 61 0. 16	OK 0. 55 0. 20	OK 0. 57 0. 20	OK 0. 47 0. 13	OK 0. 61 0. 16
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 45 0. 14	OK 0. 23 0. 12
11F	OK 0. 57 0. 12	OK 0. 39 0. 16
10F	OK 0. 67 0. 13	OK 0. 48 0. 18
9F	OK 0. 75 0. 14	OK 0. 58 0. 21
8F	OK 0. 81 0. 15	OK 0. 64 0. 23
7F	OK 0. 84 0. 15	OK 0. 69 0. 24
6F	OK 0. 87 0. 15	OK 0. 75 0. 26
5F	OK 0. 90 0. 16	OK 0. 78 0. 27
4F	OK 0. 92 0. 16	OK 0. 81 0. 28
3F	OK 0. 92 0. 16	OK 0. 82 0. 28
2F	OK 0. 85 0. 15	OK 0. 78 0. 27
1F		

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.72 0.25	OK 0.47 0.25
11F	OK 0.80 0.21	OK 0.45 0.22
10F	OK 0.82 0.21	OK 0.54 0.24
9F	OK 0.91 0.21	OK 0.63 0.27
8F	OK 0.97 0.22	OK 0.71 0.29
7F	OK 0.90 0.22	OK 0.67 0.29
6F	OK 0.93 0.23	OK 0.76 0.31
5F	OK 0.96 0.23	OK 0.80 0.33
4F	OK 0.90 0.24	OK 0.85 0.34
3F	OK 0.90 0.25	OK 0.89 0.34
2F	OK 0.83 0.23	OK 0.85 0.33
1F		

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 71 0. 25	OK 0. 47 0. 25
11F	OK 0. 80 0. 21	OK 0. 47 0. 23
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 56 0. 25
9F	OK 0. 91 0. 21	OK 0. 66 0. 28
8F	OK 0. 97 0. 22	OK 0. 74 0. 30
7F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 69 0. 30
6F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 78 0. 32
5F	OK 0. 96 0. 23	OK 0. 85 0. 34
4F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 90 0. 35
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 95 0. 37
2F	OK 0. 83 0. 23	OK 0. 90 0. 35
1F		

A B C
3 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 71 0. 25	OK 0. 44 0. 24
11F	OK 0. 80 0. 21	OK 0. 46 0. 20
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 55 0. 22
9F	OK 0. 91 0. 21	OK 0. 64 0. 25
8F	OK 0. 97 0. 22	OK 0. 71 0. 28
7F	OK 0. 90 0. 23	OK 0. 68 0. 28
6F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 76 0. 30
5F	OK 0. 96 0. 23	OK 0. 79 0. 31
4F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 84 0. 33
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 88 0. 34
2F	OK 0. 83 0. 23	OK 0. 84 0. 33
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 72 0. 25	OK 0. 43 0. 24
11F	OK 0. 80 0. 21	OK 0. 45 0. 19
10F	OK 0. 81 0. 21	OK 0. 52 0. 22
9F	OK 0. 90 0. 21	OK 0. 61 0. 24
8F	OK 0. 97 0. 22	OK 0. 68 0. 27
7F	OK 0. 90 0. 22	OK 0. 65 0. 27
6F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 73 0. 29
5F	OK 0. 96 0. 23	OK 0. 76 0. 30
4F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 79 0. 31
3F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 82 0. 32
2F	OK 0. 82 0. 23	OK 0. 78 0. 30
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 44 0. 14	OK 0. 23 0. 12
11F	OK 0. 57 0. 12	OK 0. 39 0. 16
10F	OK 0. 67 0. 13	OK 0. 48 0. 18
9F	OK 0. 75 0. 14	OK 0. 57 0. 21
8F	OK 0. 81 0. 15	OK 0. 63 0. 23
7F	OK 0. 84 0. 15	OK 0. 68 0. 24
6F	OK 0. 87 0. 15	OK 0. 74 0. 25
5F	OK 0. 90 0. 16	OK 0. 77 0. 26
4F	OK 0. 91 0. 16	OK 0. 80 0. 27
3F	OK 0. 91 0. 16	OK 0. 81 0. 27
2F	OK 0. 84 0. 15	OK 0. 77 0. 26
1F		

A B C
6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK0.43 0.08	OK0.68 0.13	OK0.64 0.14	OK0.64 0.14	OK0.68 0.13	OK0.44 0.08
11F	OK0.33 0.08	OK0.42 0.11	OK0.42 0.12	OK0.42 0.12	OK0.42 0.11	OK0.33 0.08
10F	OK0.38 0.10	OK0.51 0.14	OK0.51 0.14	OK0.51 0.14	OK0.50 0.14	OK0.38 0.10
9F	OK0.42 0.12	OK0.54 0.16	OK0.54 0.17	OK0.54 0.17	OK0.54 0.16	OK0.42 0.12
8F	OK0.46 0.14	OK0.63 0.19	OK0.59 0.20	OK0.59 0.20	OK0.63 0.19	OK0.46 0.14
7F	OK0.54 0.18	OK0.69 0.22	OK0.62 0.23	OK0.62 0.23	OK0.69 0.22	OK0.54 0.18
6F	OK0.59 0.21	OK0.72 0.25	OK0.68 0.26	OK0.68 0.26	OK0.72 0.25	OK0.59 0.21
5F	OK0.65 0.25	OK0.74 0.28	OK0.72 0.30	OK0.72 0.30	OK0.74 0.28	OK0.65 0.25
4F	OK0.61 0.25	OK0.67 0.26	OK0.67 0.28	OK0.67 0.28	OK0.67 0.26	OK0.61 0.25
3F	OK0.66 0.28	OK0.71 0.29	OK0.71 0.30	OK0.71 0.30	OK0.71 0.29	OK0.66 0.28
2F	OK0.86 0.32	OK0.89 0.32	OK0.90 0.33	OK0.90 0.33	OK0.88 0.32	OK0.86 0.32
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	OK0.45 0.09	OK0.60 0.12	OK0.51 0.12	OK0.54 0.12	OK0.61 0.12	OK0.44 0.09
11F	OK0.37 0.10	OK0.44 0.12	OK0.41 0.13	OK0.43 0.13	OK0.45 0.12	OK0.36 0.09
10F	OK0.43 0.11	OK0.53 0.15	OK0.50 0.16	OK0.51 0.16	OK0.54 0.15	OK0.43 0.11
9F	OK0.48 0.14	OK0.58 0.19	OK0.56 0.20	OK0.57 0.20	OK0.59 0.19	OK0.47 0.13
8F	OK0.52 0.16	OK0.66 0.23	OK0.62 0.25	OK0.63 0.25	OK0.67 0.23	OK0.51 0.16
7F	OK0.57 0.21	OK0.73 0.27	OK0.69 0.30	OK0.70 0.29	OK0.73 0.27	OK0.56 0.21
6F	OK0.63 0.25	OK0.77 0.32	OK0.76 0.34	OK0.76 0.34	OK0.77 0.31	OK0.62 0.25
5F	OK0.69 0.30	OK0.81 0.36	OK0.80 0.39	OK0.81 0.38	OK0.81 0.35	OK0.68 0.30
4F	OK0.65 0.29	OK0.75 0.34	OK0.75 0.37	OK0.75 0.36	OK0.75 0.33	OK0.64 0.29
3F	OK0.70 0.33	OK0.81 0.38	OK0.78 0.41	OK0.78 0.40	OK0.81 0.36	OK0.69 0.33
2F	OK0.89 0.37	OK0.99 0.42	OK0.97 0.45	OK0.96 0.44	OK0.98 0.40	OK0.88 0.37
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/239)					

12F	OK 0.31 0.04	OK 0.39 0.06	OK 0.39 0.06	OK 0.42 0.06	OK 0.40 0.06	OK 0.30 0.04
11F	OK 0.28 0.06	OK 0.42 0.08	OK 0.44 0.09	OK 0.43 0.08	OK 0.37 0.07	OK 0.27 0.06
10F	OK 0.35 0.08	OK 0.49 0.10	OK 0.51 0.11	OK 0.50 0.10	OK 0.44 0.09	OK 0.34 0.08
9F	OK 0.41 0.11	OK 0.55 0.13	OK 0.58 0.15	OK 0.55 0.14	OK 0.48 0.12	OK 0.39 0.10
8F	OK 0.45 0.13	OK 0.57 0.17	OK 0.61 0.19	OK 0.58 0.17	OK 0.52 0.15	OK 0.43 0.13
7F	OK 0.47 0.16	OK 0.67 0.22	OK 0.66 0.24	OK 0.66 0.23	OK 0.62 0.20	OK 0.45 0.16
6F	OK 0.50 0.19	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.29	OK 0.70 0.27	OK 0.65 0.24	OK 0.49 0.19
5F	OK 0.55 0.22	OK 0.77 0.32	OK 0.79 0.35	OK 0.77 0.32	OK 0.71 0.28	OK 0.53 0.22
4F	OK 0.53 0.22	OK 0.75 0.32	OK 0.78 0.35	OK 0.75 0.32	OK 0.68 0.29	OK 0.52 0.22
3F	OK 0.56 0.25	OK 0.82 0.37	OK 0.85 0.40	OK 0.81 0.37	OK 0.74 0.32	OK 0.55 0.25
2F	OK 0.76 0.28	OK 0.93 0.41	OK 0.98 0.45	OK 0.93 0.41	OK 0.87 0.36	OK 0.75 0.28
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.320 (秒)	1.320 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7187.82	7187.82	1.859	13361.96	2.556
11F	5760.56	12948.38	1.526	19759.03	2.098
10F	5820.21	18768.58	1.344	25220.23	1.848
9F	5837.36	24605.94	1.218	29959.46	1.674
8F	5837.36	30443.31	1.119	34075.92	1.539
7F	5903.75	36347.06	1.036	37669.14	1.425
6F	5905.27	42252.32	0.964	40728.62	1.325
5F	5905.27	48157.59	0.899	43279.09	1.236
4F	5951.26	54108.85	0.838	45352.74	1.152
3F	5980.66	60089.51	0.781	46947.90	1.074
2F	6002.08	66091.59	0.727	48066.61	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7187.82	7187.82	1.859	13361.96	2.556
11F	5760.56	12948.38	1.526	19759.03	2.098
10F	5820.21	18768.58	1.344	25220.23	1.848
9F	5837.36	24605.94	1.218	29959.46	1.674
8F	5837.36	30443.31	1.119	34075.92	1.539
7F	5903.75	36347.06	1.036	37669.14	1.425
6F	5905.27	42252.32	0.964	40728.62	1.325
5F	5905.27	48157.59	0.899	43279.09	1.236
4F	5951.26	54108.85	0.838	45352.74	1.152
3F	5980.66	60089.51	0.781	46947.90	1.074
2F	6002.08	66091.59	0.727	48066.61	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7187.82	7187.82	1.859	13361.96	2.556
11F	5760.56	12948.38	1.526	19759.03	2.098
10F	5820.21	18768.58	1.344	25220.23	1.848
9F	5837.36	24605.94	1.218	29959.46	1.674
8F	5837.36	30443.31	1.119	34075.92	1.539
7F	5903.75	36347.06	1.036	37669.14	1.425
6F	5905.27	42252.32	0.964	40728.62	1.325
5F	5905.27	48157.59	0.899	43279.09	1.236
4F	5951.26	54108.85	0.838	45352.74	1.152
3F	5980.66	60089.51	0.781	46947.90	1.074
2F	6002.08	66091.59	0.727	48066.61	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7187.82	7187.82	1.859	13361.96	2.556

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5760. 56	12948. 38	1. 526	19759. 03	2. 098
10F	5820. 21	18768. 58	1. 344	25220. 23	1. 848
9F	5837. 36	24605. 94	1. 218	29959. 46	1. 674
8F	5837. 36	30443. 31	1. 119	34075. 92	1. 539
7F	5903. 75	36347. 06	1. 036	37669. 14	1. 425
6F	5905. 27	42252. 32	0. 964	40728. 62	1. 325
5F	5905. 27	48157. 59	0. 899	43279. 09	1. 236
4F	5951. 26	54108. 85	0. 838	45352. 74	1. 152
3F	5980. 66	60089. 51	0. 781	46947. 90	1. 074
2F	6002. 08	66091. 59	0. 727	48066. 61	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		13361. 96
	13361. 96	
11F		6397. 07
	19759. 03	
10F		5461. 20
	25220. 23	
9F		4739. 23
	29959. 46	
8F		4116. 46
	34075. 92	
7F		3593. 22
	37669. 14	
6F		3059. 47
	40728. 62	
5F		2550. 47
	43279. 09	
4F		2073. 65
	45352. 74	
3F		1595. 16
	46947. 90	
2F		1118. 71
	48066. 61	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		13361. 96
	13361. 96	
11F		6397. 07
	19759. 03	
10F		5461. 20
	25220. 23	
9F		4739. 23
	29959. 46	
8F		4116. 46
	34075. 92	
7F		3593. 22
	37669. 14	
6F		3059. 47
	40728. 62	
5F		2550. 47
	43279. 09	
4F		2073. 65
	45352. 74	
3F		1595. 16
	46947. 90	
2F		1118. 71
	48066. 61	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		13361. 96
	13361. 96	
11F		6397. 07
	19759. 03	
10F		5461. 20
	25220. 23	
9F		4739. 23
	29959. 46	
8F		4116. 46
	34075. 92	
7F		3593. 22
	37669. 14	
6F		3059. 47
	40728. 62	
5F		2550. 47
	43279. 09	
4F		2073. 65
	45352. 74	
3F		1595. 16
	46947. 90	
2F		1118. 71
	48066. 61	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
12F		13361. 96
	13361. 96	
11F		6397. 07
	19759. 03	
10F		5461. 20
	25220. 23	
9F		4739. 23
	29959. 46	
8F		4116. 46
	34075. 92	
7F		3593. 22
	37669. 14	
6F		3059. 47
	40728. 62	
5F		2550. 47
	43279. 09	
4F		2073. 65
	45352. 74	
3F		1595. 16
	46947. 90	
2F		1118. 71
	48066. 61	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

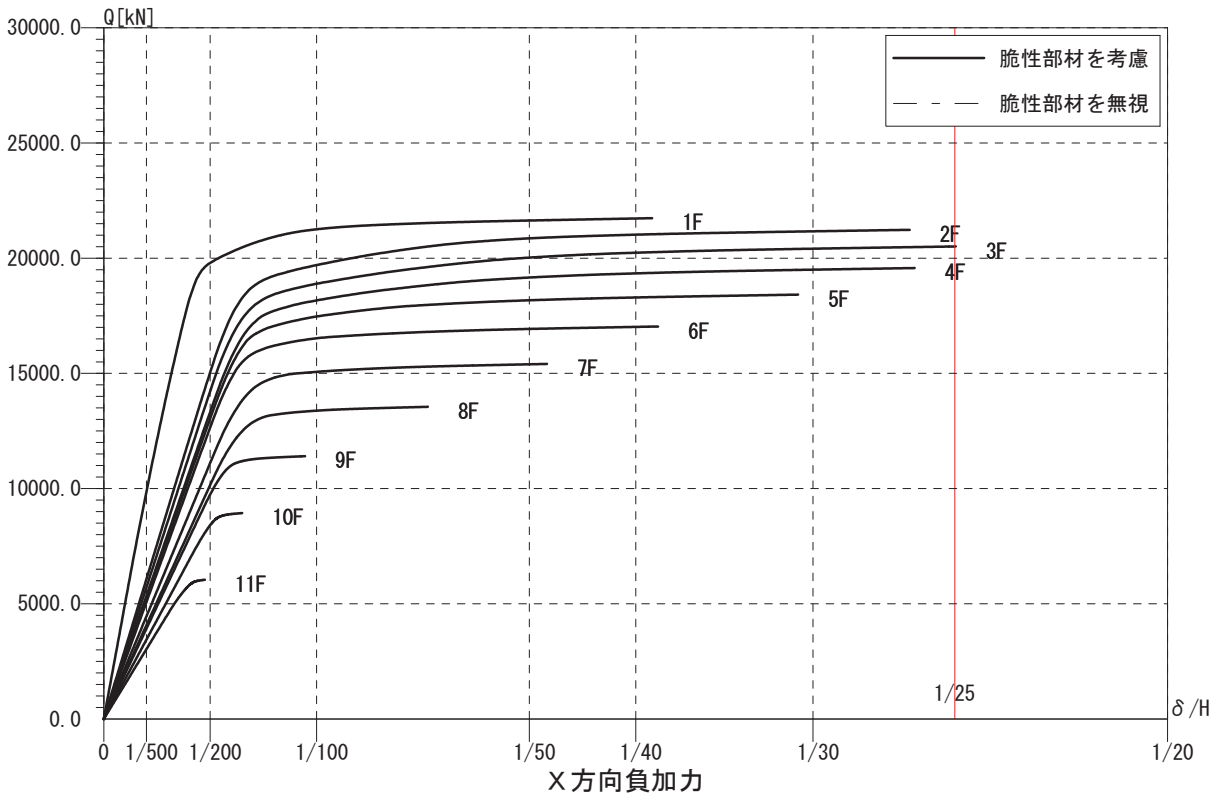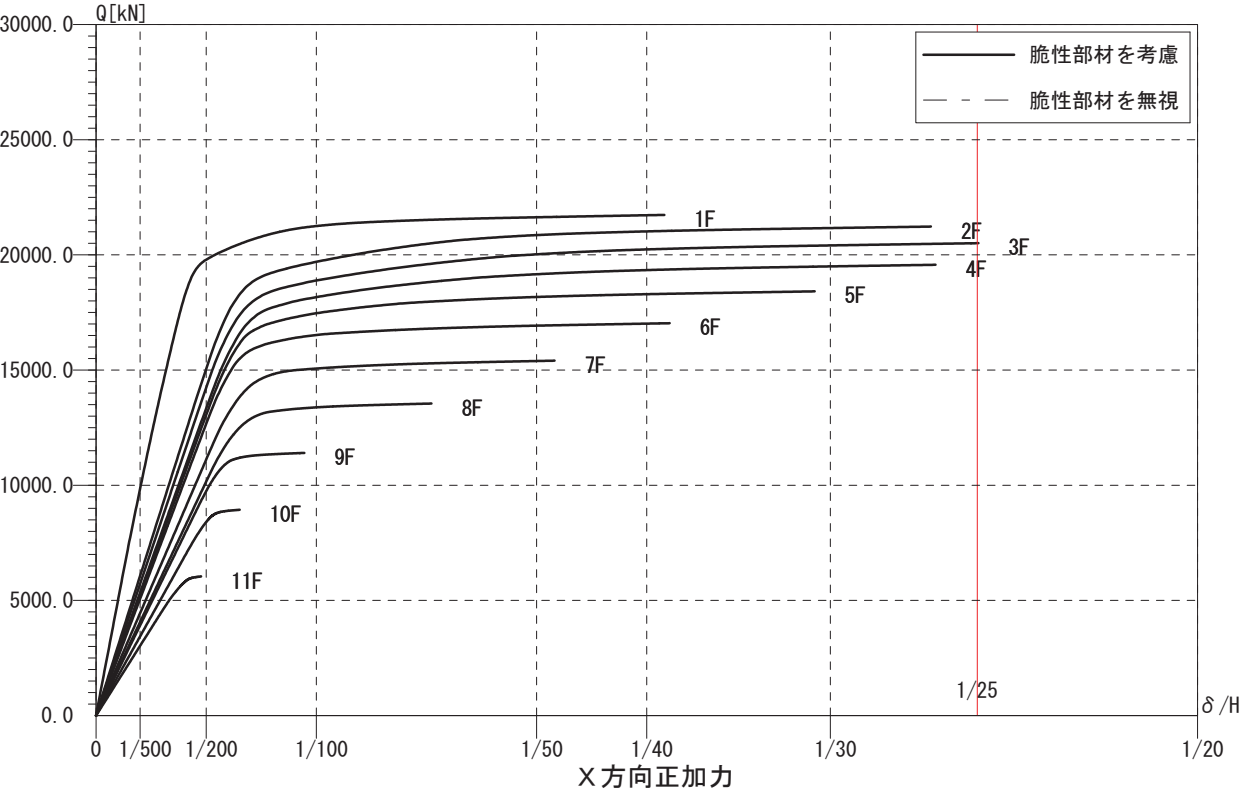

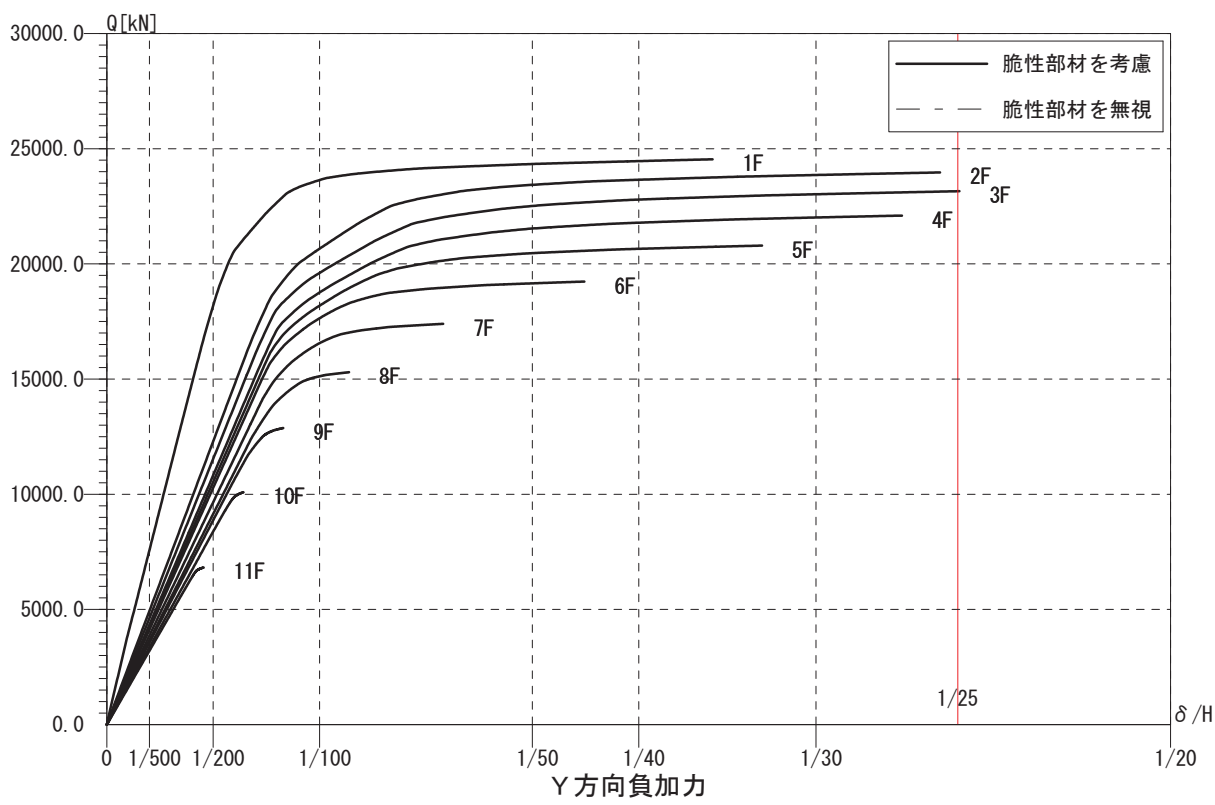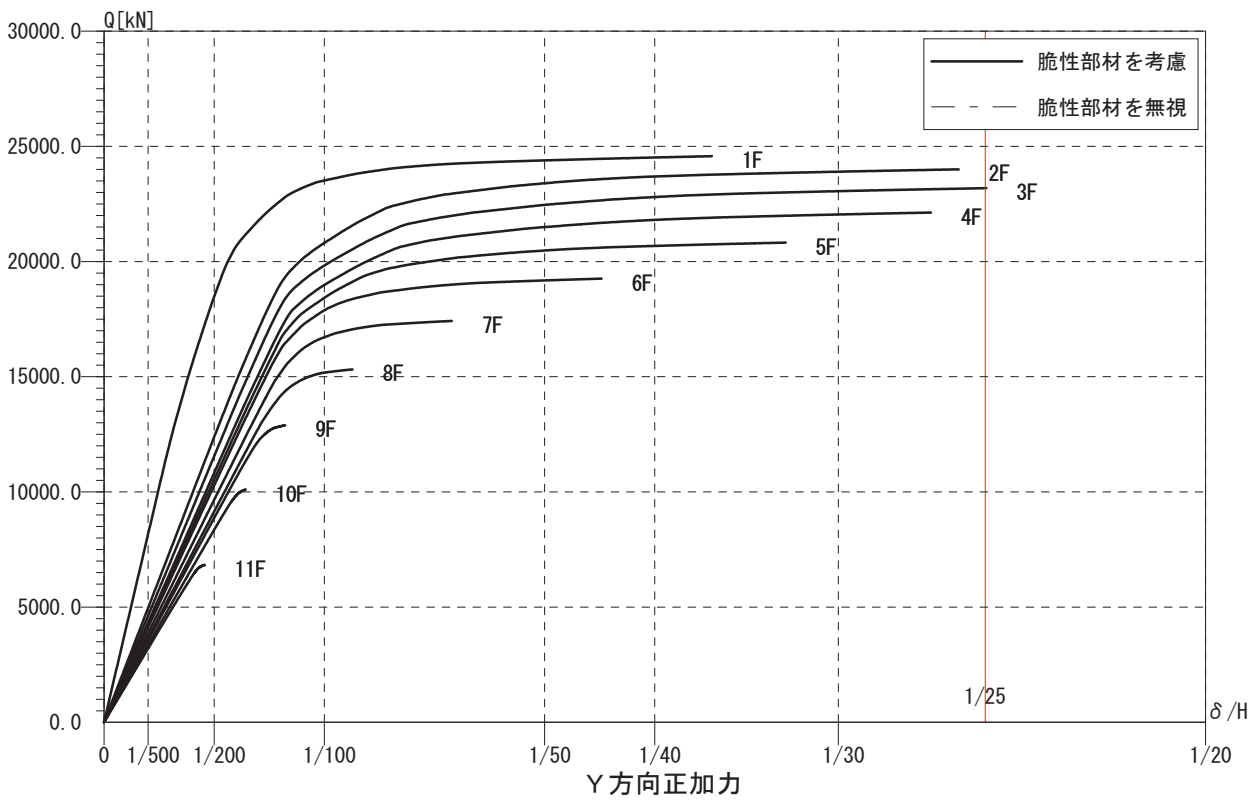

U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

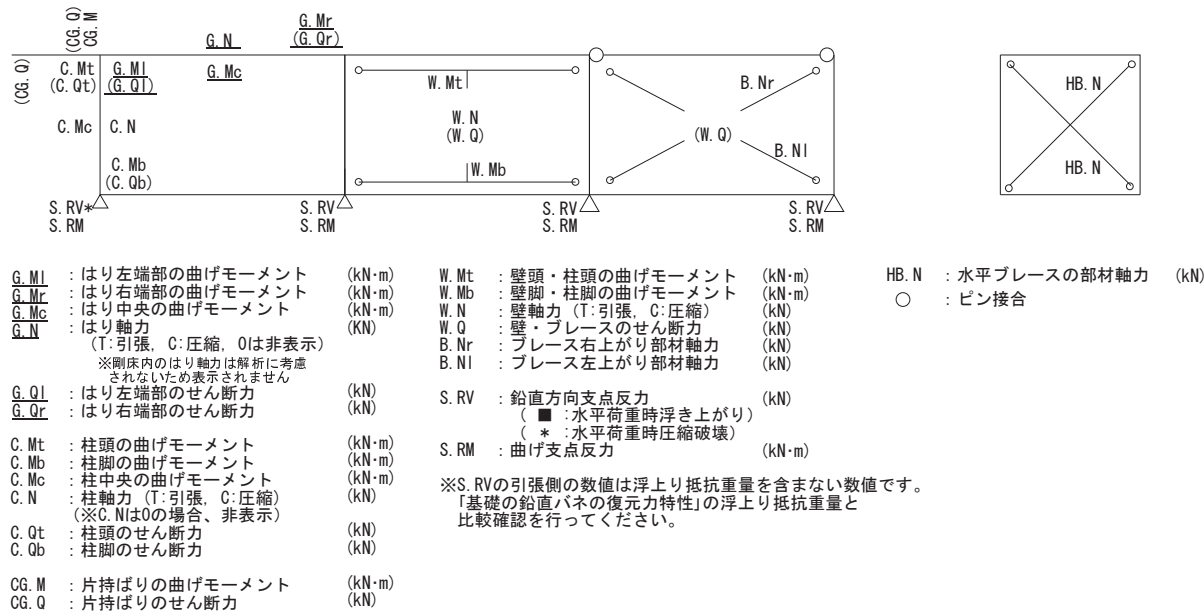

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		117.9 (58.0)		899.2 (263.4)		648.6 (179.2)		934.4 (248.5)		430.5 (95.7)							
12F	4000	299.8 (79.3)	299.8 (58.0)	91.0	1115.1 (425.8)	997.2 (263.4)	49.0	1541.1 (593.1)	641.9 (179.2)	3.3	1503.2 (578.1)	854.6 (248.5)	39.9	1193.1 (457.5)	258.7 (95.7)	85.9	430.5 (135.2)
		141.3	64.2T	263.5	204.1T	354.9	85.6C	346.9	67.2T	278.1	156.3C	160.0	103.1C				
11F	4025	872.4 (298.5)	889.6 (240.4)	24.0	1478.4 (657.8)	1225.1 (329.6)	38.6	1531.0 (750.6)	1214.3 (325.9)	41.0	1521.7 (744.3)	1198.8 (322.3)	38.6	1519.6 (683.3)	1034.9 (293.3)	21.0	966.3 (353.1)
		271.6	313.6T	154.6	296.7T	20.3	90.7C	23.8	58.7T	144.3	192.9C	255.7	406.5C				
10F	4000	1329.9 (351.8)	1659.0 (434.3)	95.7	2493.2 (914.6)	2195.0 (599.1)	38.1	2810.0 (994.7)	2181.5 (594.5)	41.5	2786.0 (893.4)	2161.6 (589.9)	38.1	2478.3 (885.2)	1623.6 (475.8)	89.1	1346.9 (327.6)
		626.2	759.1T	664.0	466.2T	820.5	96.3C	819.2	48.7T	707.9	316.4C	691.8	894.7C				
9F	4000	2228.0 (590.4)	2305.4 (628.8)	41.9	3252.1 (1108.9)	2195.6 (599.2)	38.5	3131.7 (1102.7)	2182.0 (594.5)	41.8	3112.6 (1092.9)	2161.9 (589.9)	38.4	3080.4 (1031.5)	2057.7 (560.0)	41.7	2011.0 (494.5)
		1047.1	1403.7T	1034.2	444.5T	926.4	100.7C	926.9	37.6T	1017.4	358.8C	1022.0	1471.6C				
8F	4025	2165.4 (809.7)	2299.2 (627.0)	42.1	3227.9 (1335.8)	2196.5 (599.2)	39.5	3020.3 (1120.2)	2181.7 (594.5)	41.7	3002.3 (1111.8)	2162.8 (589.8)	39.4	3102.5 (1267.4)	2054.2 (561.8)	41.8	2013.5 (724.4)
		535.9	2061.3T	539.7	434.9T	766.0	101.8C	764.8	22.8T	552.0	410.0C	555.7	2065.2C				
7F	4000	3438.6 (1115.1)	4532.3 (1247.0)	43.0	4481.5 (1653.0)	2183.7 (596.5)	36.4	2804.7 (950.8)	2182.3 (594.4)	42.5	2793.4 (945.2)	2168.8 (592.3)	36.5	4264.7 (1546.3)	4167.5 (1145.8)	42.7	3180.0 (1005.5)
		1208.4	8356.9T	1175.5	187.3C	903.1	96.7C	903.0	6.7T	1172.1	107.3T	1169.1	3261.5C				
6F	4000	3496.7 (1157.9)	4518.5 (1242.9)	43.9	4485.8 (1694.0)	2185.7 (596.6)	38.1	3292.9 (1138.1)	2181.9 (594.3)	42.3	3279.6 (1131.9)	2169.8 (592.1)	38.1	4355.7 (1600.7)	4192.8 (1149.8)	43.7	3253.6 (1069.3)
		1180.9	4657.8T	1097.7	798.7C	1016.7	90.0C	1015.7	11.8C	1154.3	622.1T	1115.0	4471.1C				
5F	4000	3351.0 (1274.1)	4486.9 (1234.0)	43.5	4293.1 (1745.0)	2184.5 (596.0)	38.9	3029.2 (1195.3)	2181.9 (594.3)	42.6	3020.6 (1191.1)	2172.0 (592.5)	38.9	4260.8 (1714.3)	4243.7 (1158.5)	43.3	3103.6 (1172.9)
		802.8	5954.2T	803.2	1398.7C	638.6	81.8C	638.3	31.0C	832.3	1141.5T	757.8	5693.5C				
4F	4000	2710.7 (1293.5)	4456.9 (1225.6)	43.9	3865.5 (1842.8)	2184.2 (595.6)	40.2	2533.7 (1275.2)	2181.8 (594.2)	42.8	2526.5 (1271.8)	2174.2 (592.8)	40.2	3741.3 (1786.2)	4243.7 (1166.7)	43.8	2568.3 (1222.8)
		123.7	7244.2T	179.9	1985.3C	16.8	72.3C	17.1	51.7C	169.0	1663.7T	122.7	6927.9C				
3F	4000	1960.4 (1406.0)	4423.6 (1216.7)	43.5	3014.5 (1886.3)	2183.8 (595.1)	41.3	1715.6 (1273.5)	2181.6 (594.1)	43.0	1711.3 (1271.5)	2176.2 (593.0)	41.3	2964.4 (1886.6)	4274.2 (1175.2)	43.4	1864.6 (1347.7)
		851.6	8528.8T	758.1	2561.2C	831.5	61.8C	831.8	73.8C	808.9	2190.2T	830.8	8174.5C				
2F	4425	3663.6 (1406.0)	4298.5 (1206.9)	42.8	4530.8 (1886.3)	2097.2 (594.4)	3378.6 (1273.5)	2094.3 (594.0)	3374.9 (1271.5)	2094.1 (593.4)	4582.2 (1886.6)	4218.0 (1184.6)	3526.1 (1347.7)				
		727.8 (1424.6)	4391.4 (1206.9)	46.5	1950.0 (1694.7)	2182.3 (594.4)	42.6	900.8 (1490.7)	2182.2 (594.0)	43.9	898.7 (1487.9)	2179.3 (593.5)	42.6	1822.8 (1799.8)	4310.9 (1184.6)	46.4	691.9 (1090.9)
1F		2424.1	9798.6T	1799.6	3132.1C	2397.5	51.2C	2393.5	92.2C	2159.5	2732.2T	1721.6	9422.3C				
		5576.1 (1424.6)	2713.2 (1151.3)	5549.2 (1694.7)	2620.2 (757.8)	5695.8 (1490.7)	2625.9 (791.8)	5685.3 (1487.9)	2710.2 (801.3)	6141.4 (1799.8)	4135.1 (1050.9)	4135.1 (1090.9)					
		10987.7 0.0	5576.1 (1151.3)	1431.5	3490.8 0.0	2836.0 (757.8)	107.9	4.6 0.0	9075.6 (791.9)	224.8	70.2 0.0	9059.4 (801.3)	174.6	2981.6 0.0	2431.3 (1050.9)	351.9	10475.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

	191.8 (82.3)	938.3 (276.3)	685.7 (190.8)	1028.5 (272.9)	551.3 (123.5)										
400.7 (122.6)	400.7 (82.3)	104.5 (27.2)	1051.0 (276.3)	56.3 (16.1)	1626.3 (419.8)	1.2 (0.3)	1622.1 (409.1)	936.3 (272.9)	46.1 (12.3)	1366.2 (336.2)	837.7 (213.5)	106.8 (27.2)	551.3 (123.5)		
155.6	50.0T	282.5	239.7T	394.1	84.7C	403.8	67.5T	313.9	158.0C	167.1	84.0C				
	89.5 (122.6)	1038.6 (296.1)	677.7 (480.1)	1142.2 (332.9)	838.2 (616.1)	1097.7 (321.6)	814.5 (609.1)	1082.7 (316.6)	738.3 (526.1)	1306.4 (358.4)	217.1 (54.9)				
1003.5 (366.2)	1093.0 (296.1)	27.2	1615.5 (728.4)	1254.6 (332.9)	56.2	1522.0 (747.8)	1218.0 (321.6)	60.2	1480.2 (727.3)	1197.0 (316.6)	57.2	1618.8 (733.9)	1274.4 (358.4)	16.0	1089.3 (404.7)
266.5	307.0T	149.5	335.2T	17.0	95.4C	16.6	43.4T	141.8	126.6C	274.9	395.1C				
	470.5 (366.2)	1694.8 (500.5)	1316.5 (728.4)	2119.9 (603.8)	1488.0 (747.8)	2061.0 (588.9)	1447.1 (727.3)	2041.6 (582.7)	1335.2 (733.9)	1888.7 (514.8)	539.6 (404.7)				
1437.9 (387.8)	1908.5 (500.5)	106.9	2606.0 (952.6)	2227.8 (603.8)	53.9	2811.1 (988.5)	2179.1 (588.9)	59.1	2768.0 (967.1)	2154.1 (582.7)	56.3	2524.6 (887.6)	1818.2 (514.8)	35.2	1349.1 (315.5)
662.4	769.3T	700.8	497.9T	834.1	109.6C	833.8	18.4T	749.3	204.4C	718.0	863.9C				
	113.2 (387.8)	2262.1 (645.4)	1204.4 (952.6)	2119.5 (603.9)	1142.8 (988.5)	2060.4 (589.0)	1100.3 (967.1)	2041.0 (582.7)	1025.9 (887.6)	1903.7 (545.9)	86.9 (315.5)				
2271.7 (593.4)	2384.9 (645.4)	61.4	3286.4 (1105.0)	2228.7 (603.9)	54.6	3156.8 (1093.4)	2180.1 (589.0)	59.9	3114.3 (1072.1)	2154.3 (582.7)	56.6	3042.0 (994.1)	2026.9 (545.9)	61.6	1990.7 (464.9)
1084.9	1375.4T	1076.5	517.7T	969.9	127.2C	970.1	7.4C	1053.8	251.3C	1061.0	1362.7C				
	101.8 (593.4)	2251.9 (642.6)	1133.4 (1105.0)	2117.1 (603.7)	1217.0 (1093.4)	2061.5 (589.2)	1174.1 (1072.1)	2040.3 (582.9)	934.4 (994.1)	1912.6 (548.4)	131.3 (464.9)				
2273.3 (838.3)	2375.1 (642.6)	61.6	3348.2 (1378.8)	2229.7 (603.7)	56.3	3081.0 (1124.7)	2180.8 (589.2)	59.7	3044.0 (1072.1)	2155.5 (582.9)	58.1	3142.1 (1263.3)	2036.2 (548.4)	61.8	2043.9 (712.7)
586.2	1979.1T	573.3	544.0T	817.6	143.3C	815.2	33.2C	599.7	296.7C	609.5	1864.5C				
	1100.8 (838.3)	4510.3 (1269.8)	2201.6 (1378.8)	2106.3 (599.4)	1445.8 (1124.7)	2061.1 (589.5)	1413.5 (1107.5)	2058.7 (586.8)	1942.7 (1263.3)	3992.1 (1126.0)	824.9 (712.7)				
3531.5 (1147.2)	4632.4 (1269.8)	61.0	4518.2 (1681.6)	2209.5 (599.4)	51.6	2843.6 (961.3)	2183.1 (589.5)	61.0	2813.7 (945.1)	2166.1 (586.8)	53.7	4231.3 (1528.3)	4145.3 (1126.0)	61.6	3167.2 (989.0)
1237.2	3210.4T	1155.1	22.8C	921.1	149.0C	923.5	66.0C	1174.8	212.2T	1189.2	2944.0C				
	1057.2 (1147.2)	4487.5 (1263.9)	2208.1 (1681.6)	2103.3 (599.4)	1001.5 (961.3)	2062.8 (589.9)	966.8 (945.1)	2056.9 (587.0)	1881.7 (1528.3)	4010.4 (1131.5)	788.9 (989.0)				
3555.1 (1178.9)	4612.3 (1263.9)	62.4	4491.5 (1718.2)	2212.1 (599.4)	54.4	3286.4 (1132.5)	2184.6 (589.9)	60.9	3265.2 (1119.9)	2169.2 (587.0)	56.2	4311.3 (1581.7)	4136.1 (1131.5)	62.8	3221.5 (1048.9)
1197.2	4438.3T	1055.													

B フレーム (S=1/272)

[illegible]

1 2 3 4 5 6
C フレーム (S=1/272)

時刻	緯度	経度	259.5		853.0		639.8		997.1		299.1						
			(95.9)	(456.8)	(248.0)	(576.3)	(178.7)	(591.7)	(263.4)	(425.1)	(57.8)	(57.8)					
44475	4000	431.1	431.1	85.8	1192.0	932.5	39.7	1499.8	646.7	3.5	1539.0	899.2	49.0	1114.2	117.1	91.0	299.1
		(135.4)	(95.9)		(456.8)	(248.0)		(576.3)	(178.7)		(591.7)	(263.4)		(425.1)	(57.8)		(78.8)
4025	4000	160.3	102.7C		278.4	156.0C		347.1	66.5T		355.6	86.2C		264.0	204.8T		141.4
																	63.3T
4000	4000	110.4	1036.8		635.2			1194.8	805.6		1210.4	827.8		1221.2	586.2		889.8
		(135.4)	(293.8)		(456.8)			(321.2)	(576.3)		(324.8)	(591.7)		(328.5)	(425.1)		(240.5)
4025	4000	968.0	1078.4	20.8	1519.2	1117.7	38.6	1517.7	1128.5	41.0	1526.6	1144.0	38.6	1477.1	842.1	23.8	873.5
		(353.4)	(293.8)		(682.6)	(321.2)		(741.3)	(324.8)		(747.5)	(328.5)		(656.7)	(240.5)		(298.5)
4000	4000	256.7	405.8C		145.5	193.0C		25.8	58.4T		22.2	89.5C		155.6	295.7T		272.7
																	311.9T
4025	4000	454.6	1629.1		1228.3			2156.5	1466.2		2176.7	1482.1		2189.7	1165.9		1662.9
		(353.4)	(477.2)		(682.6)			(588.4)	(741.3)		(593.1)	(747.5)		(597.7)	(656.7)		(435.4)
4000	4000	1352.4	1807.0	88.9	2481.1	2080.3	38.1	2784.1	2093.7	41.5	2808.2	2113.6	38.1	2495.6	1471.8	95.5	1334.8
		(328.1)	(477.2)		(884.4)	(588.4)		(981.1)	(593.1)		(992.4)	(597.7)		(913.7)	(435.4)		(352.2)
4025	4000	696.1	894.6C		712.2	315.3C		822.0	48.5T		823.4	93.2C		668.2	462.4T		630.4
																	757.6T
4000	4000	39.8	2053.6		1056.7			2156.7	1140.2		2177.0	1161.5		2190.3	1159.3		2300.9
		(328.1)	(558.8)		(884.4)			(588.4)	(981.1)		(593.1)	(992.4)		(597.7)	(913.7)		(627.6)
4025	4000	2009.7	1969.9	41.9	3076.7	2079.7	38.5	3109.8	2093.3	41.8	3128.9	2113.4	38.4	3248.6	2217.5	41.7	2226.9
		(493.4)	(558.8)		(1029.2)	(588.4)		(1090.8)	(593.1)		(1100.5)	(597.7)		(1106.6)	(627.6)		(589.4)
4000	4000	1022.9	1469.0C		1018.3	359.0C		928.3	37.9T		927.8	96.0C		1035.2	439.8T		1048.1
																	1399.6T
4025	4000	36.0	2060.2		1040.0			2157.9	1253.2		2177.0	1273.2		2191.5	1178.1		2294.8
		(493.4)	(560.6)		(1029.2)			(588.4)	(1090.8)								

A フレーム (S=1/272)

[illegible]

B フレーム (S=1/272)


[illegible]

1 2 3 4 5 6
C フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44475	12F	4000	1191.3 (436.2)	1191.3 (144.9)	17.8	1155.6 (144.9)	1485.6 (578.7)	330.0 (90.6)	3.7	322.5 (135.6)		
			318.9	153.8T			328.2	62.9C		51.4	109.3C	
	11F	4025	1516.0 (608.3)	2069.5 (252.7)	22.5	1913.9 (804.5)	2024.5 (252.7)	829.2 (578.7)	15.2	688.2 (195.4)	219.8 (135.6)	
			291.7	417.8T			294.9	131.7C		31.0	328.8C	
	10F	4000	1869.7 (720.9)	2802.2 (341.9)	32.9	2471.8 (1017.7)	2736.5 (341.9)	1324.2 (804.5)	29.3	1000.8 (286.2)	406.5 (217.4)	
			427.9	769.1T			436.4	197.3C		83.8	646.2C	
	9F	4000	2668.7 (997.4)	3682.6 (436.8)	144.9	3199.2 (1219.8)	3392.9 (436.8)	1599.0 (1017.7)	144.2	1116.9 (350.3)	426.8 (255.3)	
			674.0	1212.8T			759.6	292.0C		131.6	1029.2C	
	8F	4025	3132.1 (1026.7)	4452.8 (484.9)	524.9	3396.4 (1163.8)	3402.9 (484.9)	1680.0 (1219.8)	271.3	1130.9 (389.5)	426.9 (279.3)	
			1065.8	1701.6T			1054.3	394.2C		238.6	1450.4C	
	7F	4000	3451.7 (1002.6)	4452.1 (484.8)	525.5	3793.5 (1197.5)	3401.2 (484.8)	1287.8 (1163.8)	267.1	1146.0 (392.5)	226.8 (231.2)	
			1446.6	2189.6T			1398.5	491.7C		417.3	1875.1C	
6F	4000	3889.7 (1209.6)	4448.3 (484.3)	525.7	4088.7 (1346.3)	3397.0 (484.3)	996.5 (1197.5)	268.6	1150.9 (394.3)	84.7 (251.0)		
		1470.4	2673.7T			1396.1	579.0C		424.1	2299.6C		
5F	4000	3488.7 (1289.6)	4437.5 (483.0)	525.2	3789.2 (1437.7)	3387.0 (483.0)	1296.4 (1346.3)	269.1	1160.3 (397.1)	218.0 (321.1)		
		909.5	3151.4T			913.9	655.0C		246.0	2721.8C		
4F	4000	2762.4 (1263.4)	4432.1 (481.9)	528.8	3119.8 (1438.2)	3374.6 (481.9)	1961.4 (1437.7)	269.3	1168.1 (399.3)	450.3 (348.2)		
		235.5	3622.4T			243.4	726.1C		8.3	3141.3C		
3F	4000	2130.9 (1365.2)	4422.3 (480.8)	527.9	2450.6 (1508.7)	3366.5 (480.8)	2633.0 (1438.2)	270.6	1176.1 (401.8)	701.1 (354.7)		
		599.5	4085.0T			566.7	796.1C		197.2	3559.1C		
2F	4425	1094.2 (1697.9)	4424.1 (479.2)	542.8	1471.2 (1567.7)	3338.5 (479.2)	3584.1 (1508.7)	268.3	1180.1 (402.4)	869.4 (336.1)		
		2662.4	4539.9T			1997.4	861.0C		775.9	3967.6C		
1F		5054.6 0.0	6419.0 (521.1)	2197.8	630.9 0.0	5442.7 (736.8)	790.1	4698.5 0.0				
					16200	7200						
					23400							
					A	1 フレーム (S=1/272)					B	C

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

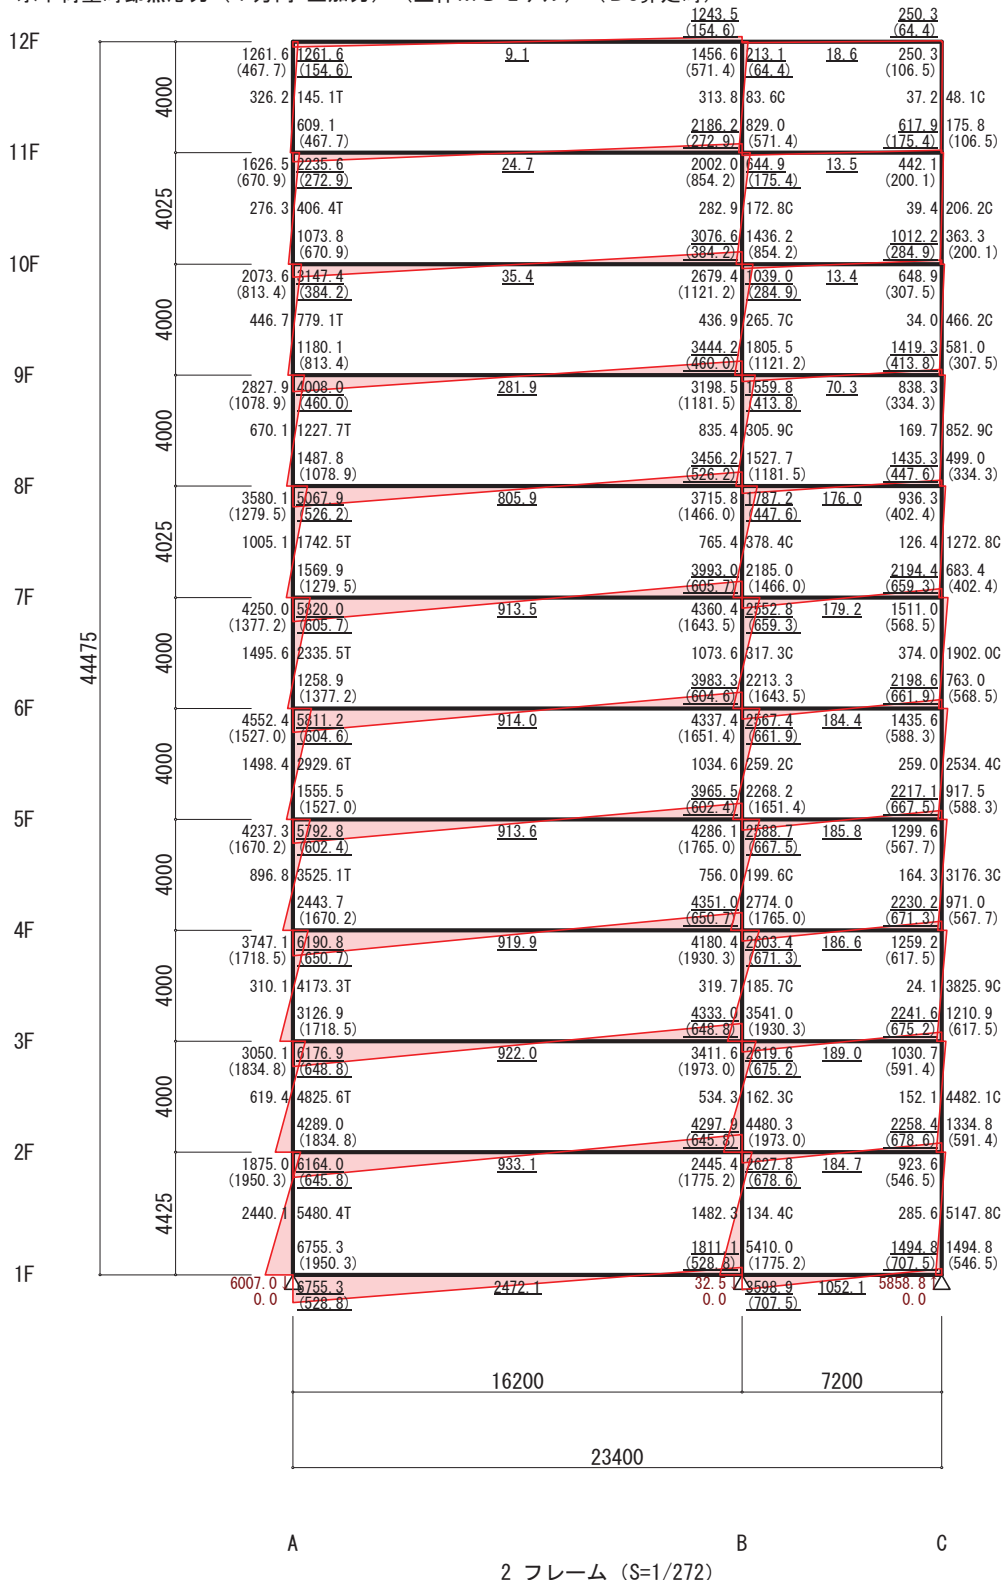

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

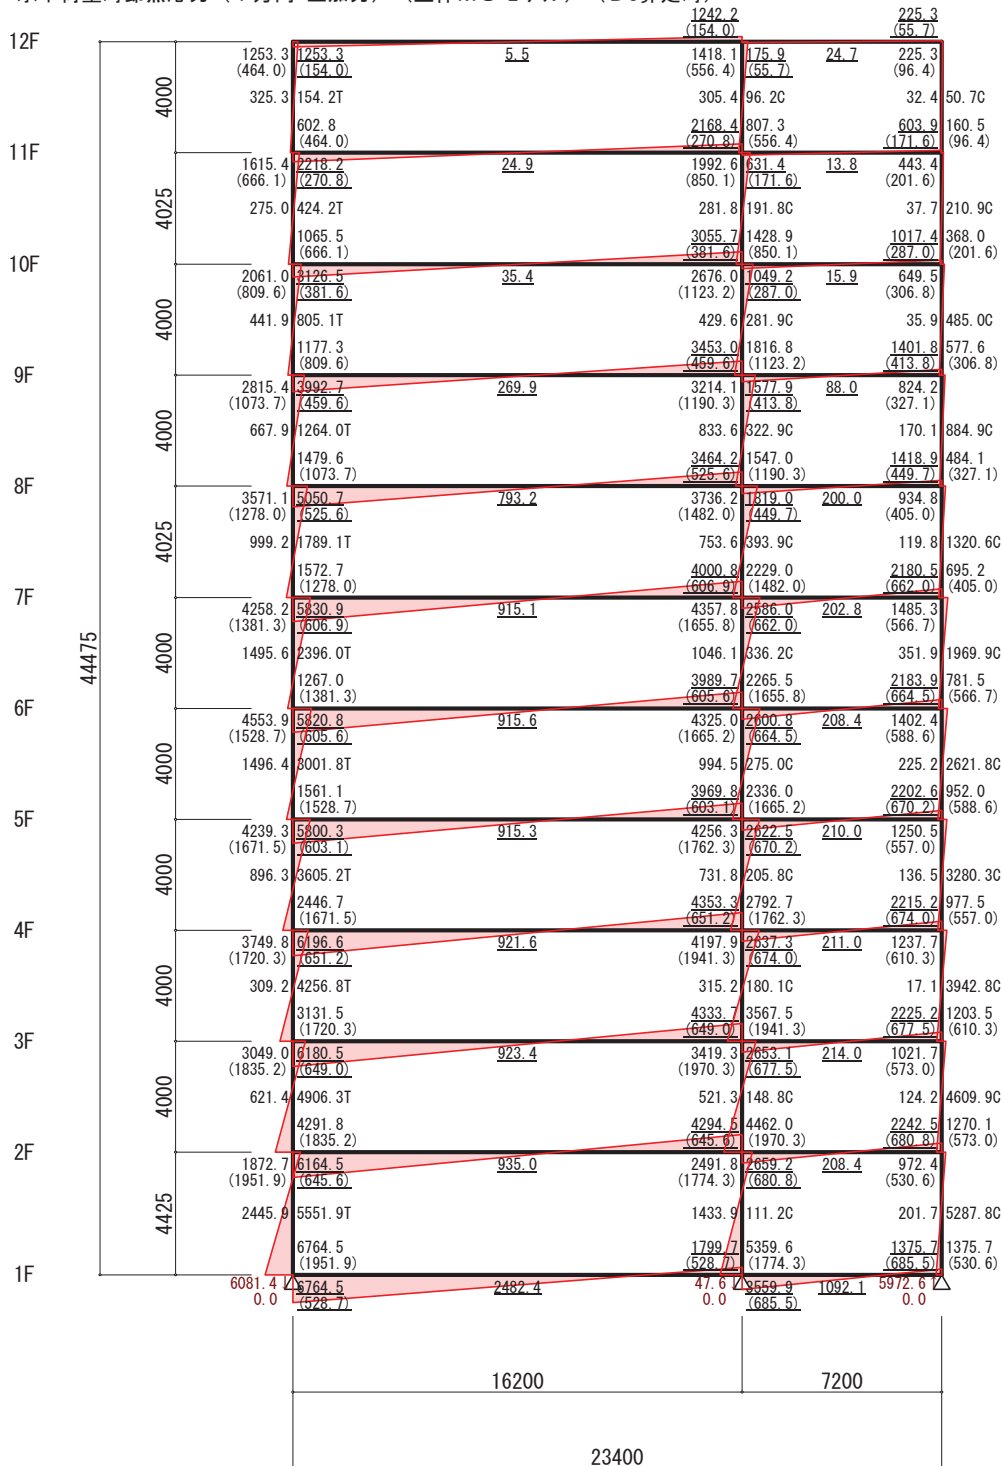


A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

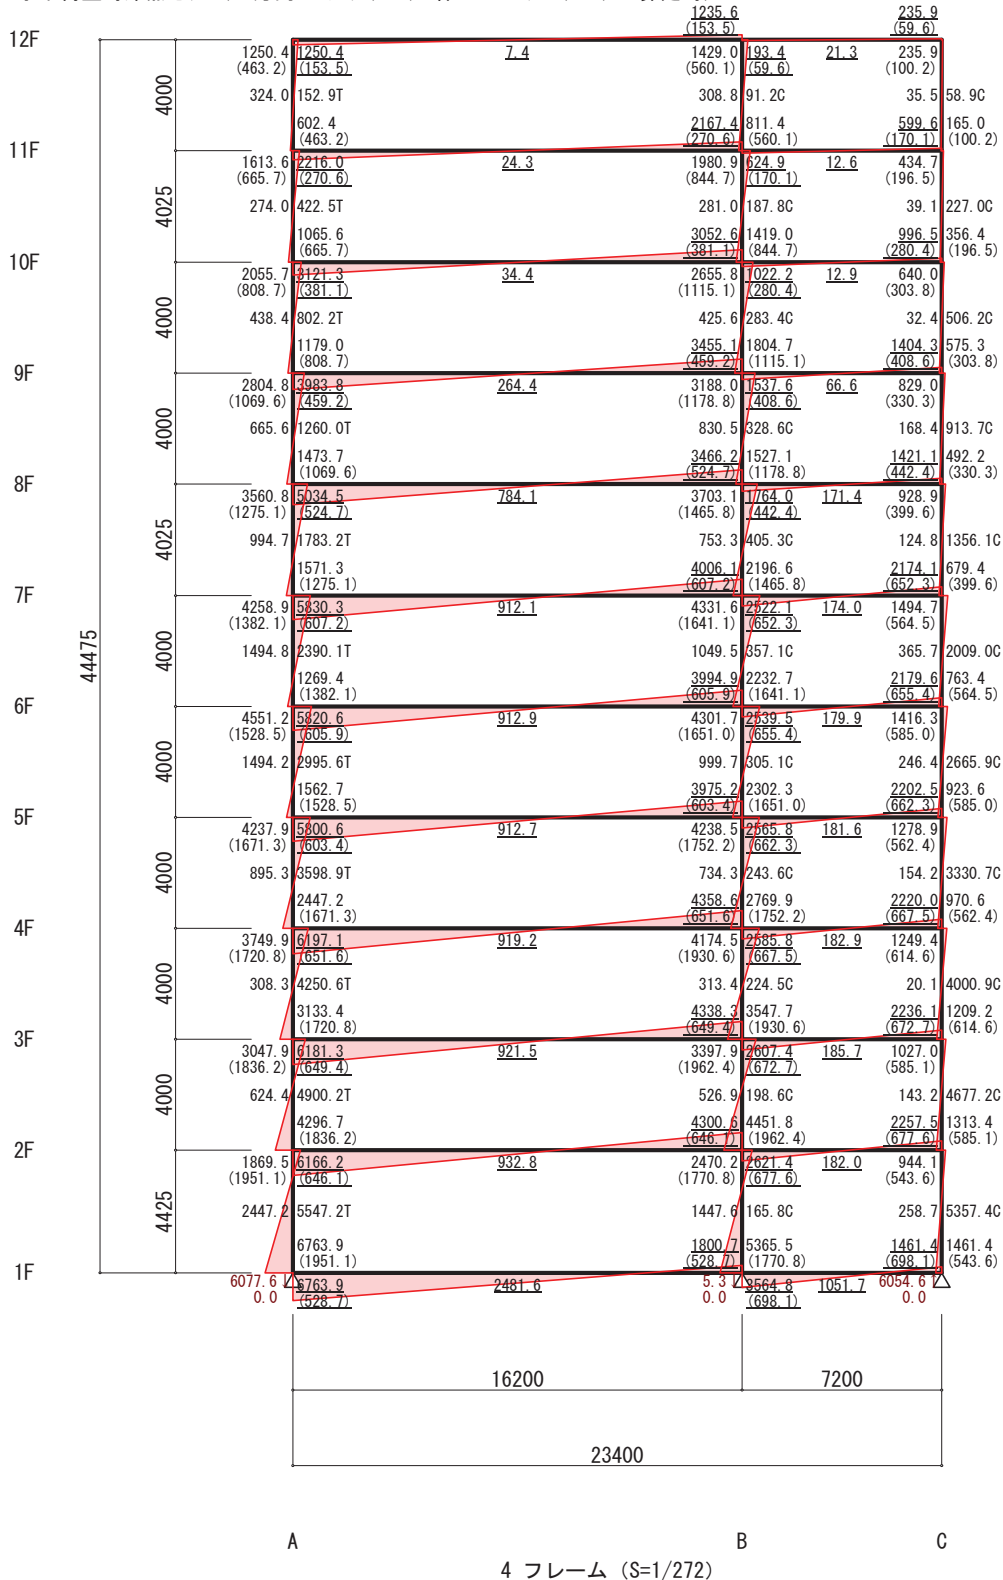

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

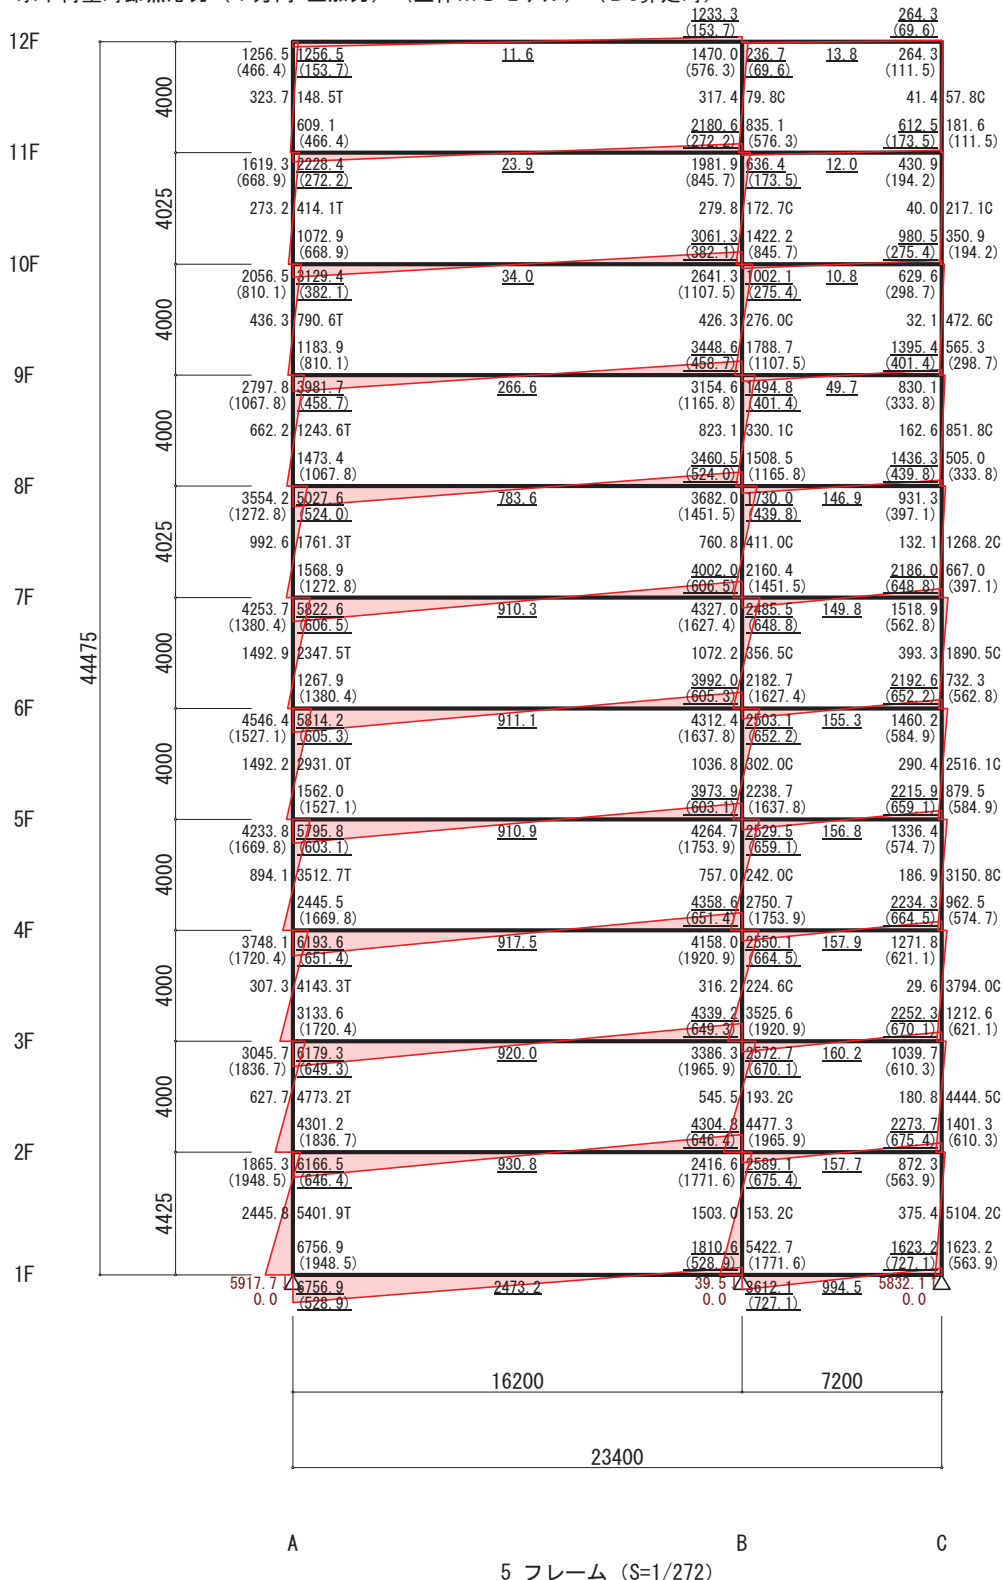

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						1139.8 (142.9)		323.5 (91.2)		
12F	44475	4000	1175.9 (430.5)	1175.9 (142.9)	18.0	1472.8 (574.2)	832.9 (91.2)	4.7	323.5 (136.2)	
			314.8	149.1T		324.5	58.9C		51.1	106.4C
11F		4025	546.3 (430.5)	2043.0 (249.4)	22.6	1997.8 (249.4)	823.8 (574.2)		686.0 (194.8)	221.3 (136.2)
			1496.7 (601.9)	407.3T		290.0	123.5C	15.4	464.7 (215.9)	321.8C
10F		4000	926.1 (601.9)	2758.5 (336.6)	31.9	2694.6 (336.6)	1310.7 (795.4)	29.4	588.2 (254.7)	404.3 (215.9)
			1832.4 (710.1)	753.6T		415.4	186.2C		78.7	633.3C
9F		4000	1008.1 (710.1)	3640.1 (434.5)	120.3	3399.5 (434.5)	1604.2 (1009.8)		1117.0 (347.3)	430.7 (254.7)
			2632.0 (990.8)	1200.5T		741.3	284.5C	133.2	686.3 (279.3)	1012.1C
8F		4025	1331.0 (990.8)	4460.5 (485.9)	524.9	3410.6 (485.9)	1696.0 (1218.7)		1132.0 (389.8)	430.9 (279.3)
			3129.4 (1029.2)	1702.1T		1045.0	393.8C	271.2	701.1 (231.2)	1435.3C
7F		4000	1013.3 (1029.2)	4460.4 (485.8)	525.5	3409.4 (485.8)	1299.0 (1164.7)		1147.7 (393.0)	229.4 (231.2)
			3447.2 (1004.5)	2217.9T		1392.0	506.6C	267.0	918.3 (251.7)	1864.8C
6F		4000	571.0 (1004.5)	4456.2 (485.2)	525.7	3404.7 (485.2)	1008.2 (1200.1)		1152.7 (394.8)	88.7 (251.7)
			3885.1 (1211.8)	2736.0T		1388.0	613.0C	268.6	1064.1 (321.5)	2296.5C
5F		4000	961.9 (1211.8)	4444.1 (483.8)	525.3	3393.5 (483.8)	1310.5 (1349.2)		1161.9 (397.5)	221.9 (321.5)
			3482.2 (1288.7)	3253.0T		909.0	712.3C	269.1	940.0 (347.8)	2728.2C
4F	4000	1672.8 (1288.7)	4437.2 (482.5)	528.8	3379.7 (482.5)	1965.1 (1437.1)		1169.3 (399.6)	451.2 (347.8)	
		2764.4 (1266.7)	3769.3T		239.2	810.5C	269.2	718.1 (355.7)	3159.3C	
3F	4000	2302.2 (1266.7)	4425.9 (481.2)	527.9	3370.0 (481.2)	2643.9 (1441.6)		1177.0 (402.1)	704.6 (355.7)	
		2123.6 (1368.7)	4283.9T		2444.1 (1512.8)	911.5C	270.5	472.3 (336.9)	3591.0C	
2F	4425	3351.2 (1368.7)	4425.9 (479.4)	542.8	3340.2 (479.4)	3607.1 (1512.8)		1180.6 (402.5)	875.4 (336.9)	
		1074.7 (1690.3)	4795.3T		1999.5	1010.0C	268.3	305.1 (489.8)	4016.1C	
1F		6405.0 (1690.3)	5334.2 (519.8)	2194.4	2016.2 (519.8)	5449.3 (1559.3)		1862.2 (735.5)	1862.2 (489.8)	
					16200		7200			
					23400					


A

B


C

6 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

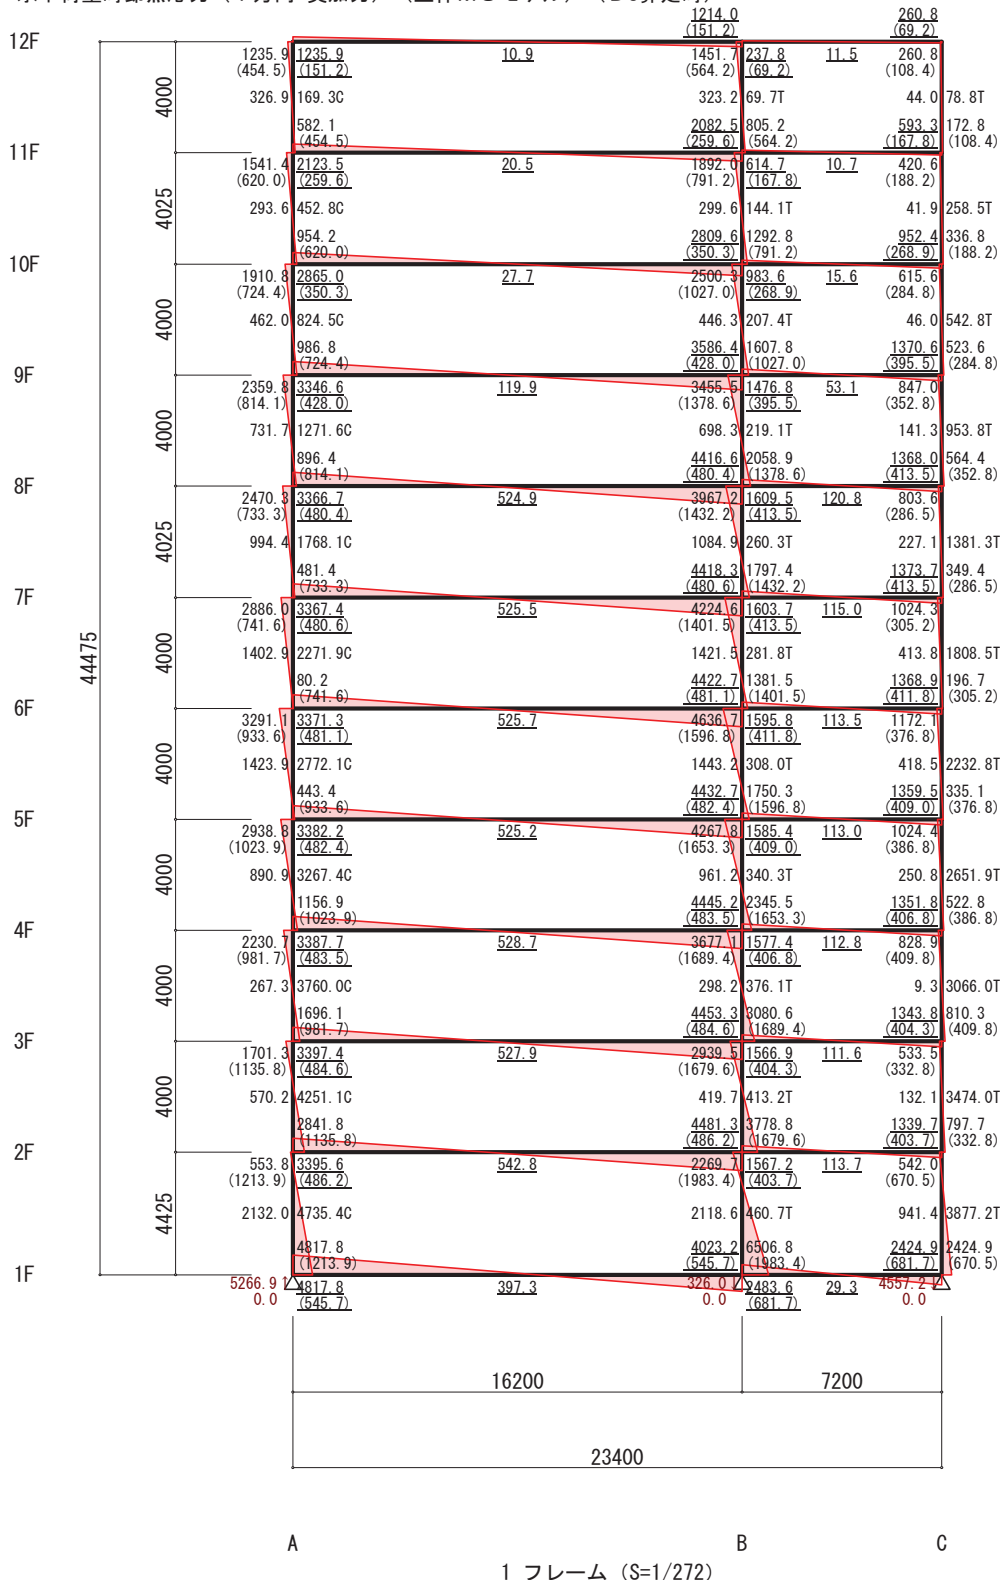

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

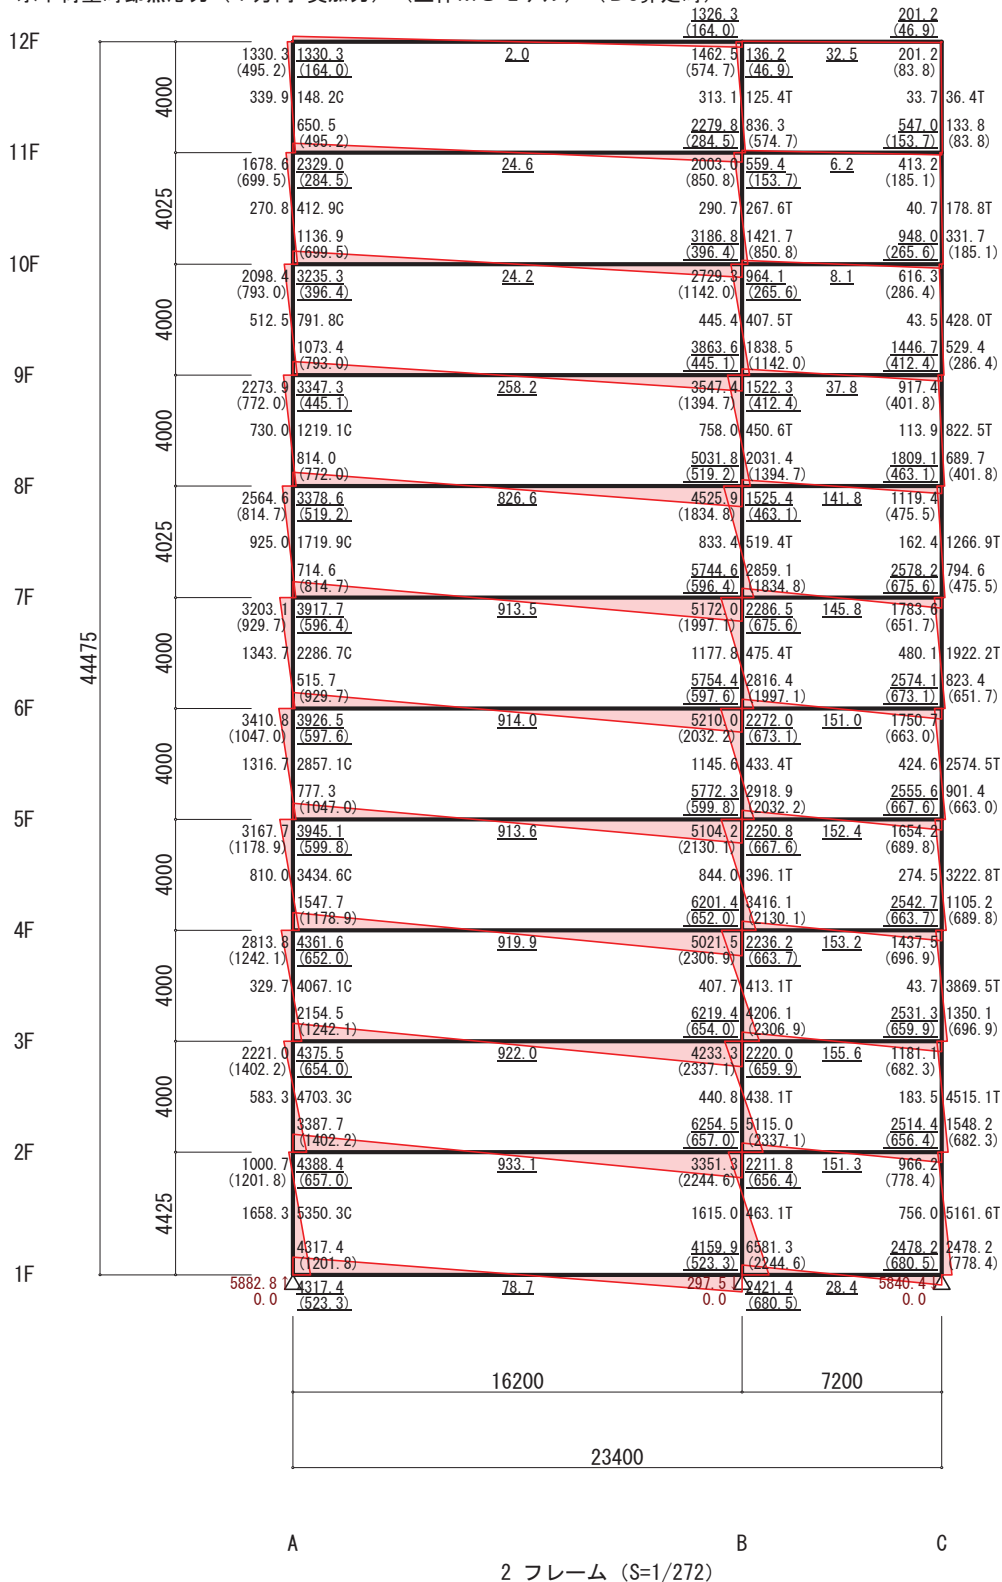

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

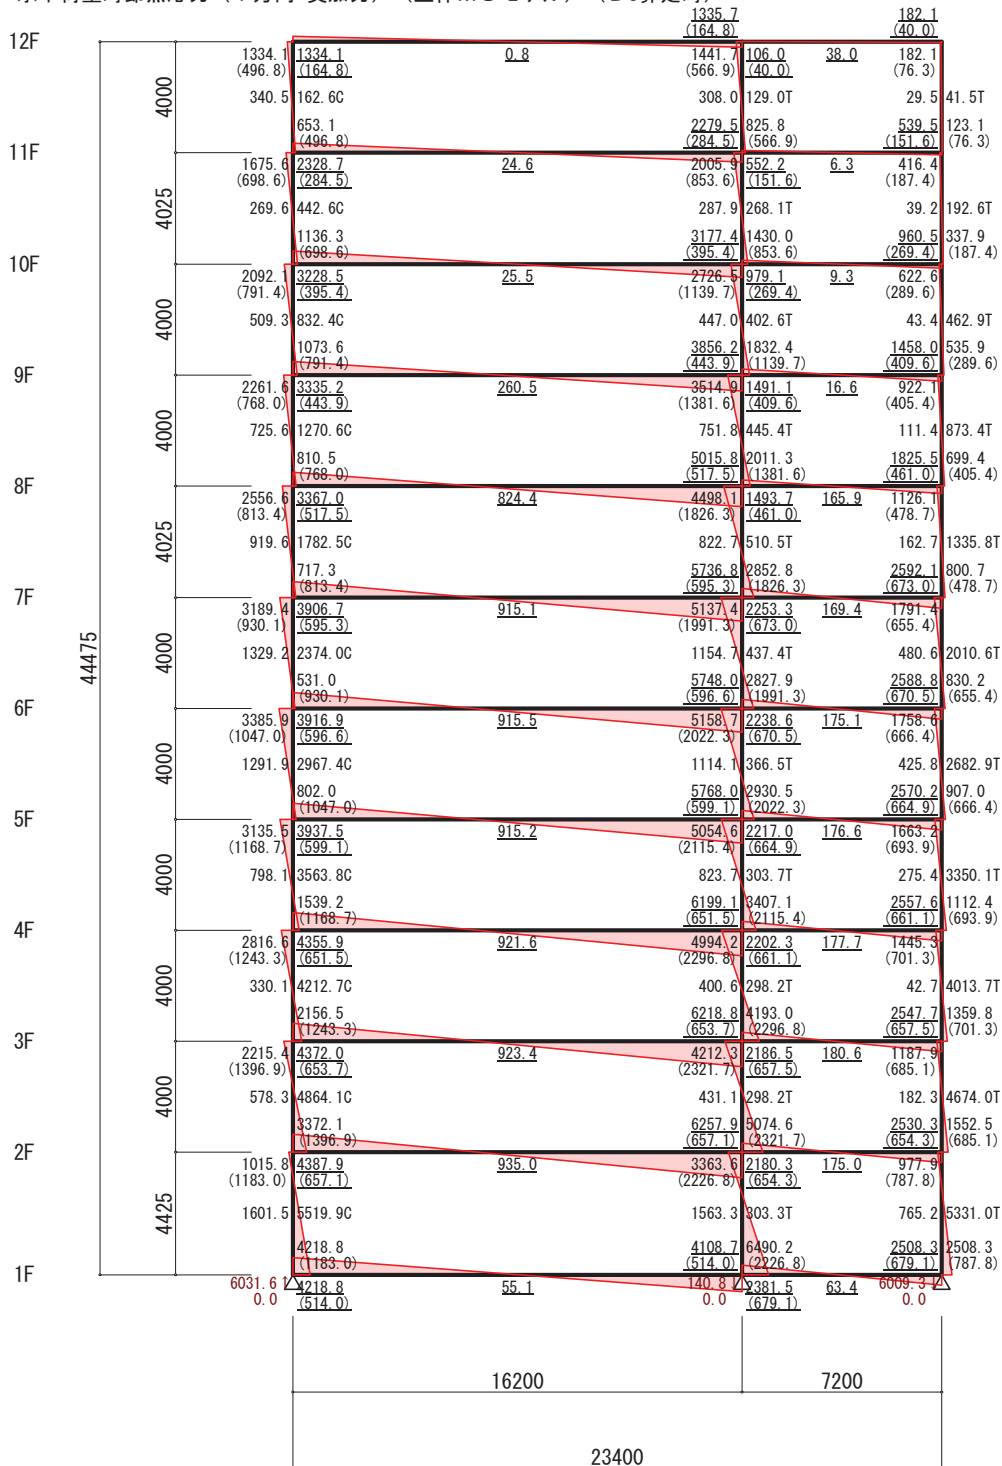

A


B

C


3 フレーム (S=1/272)

[illegible]


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

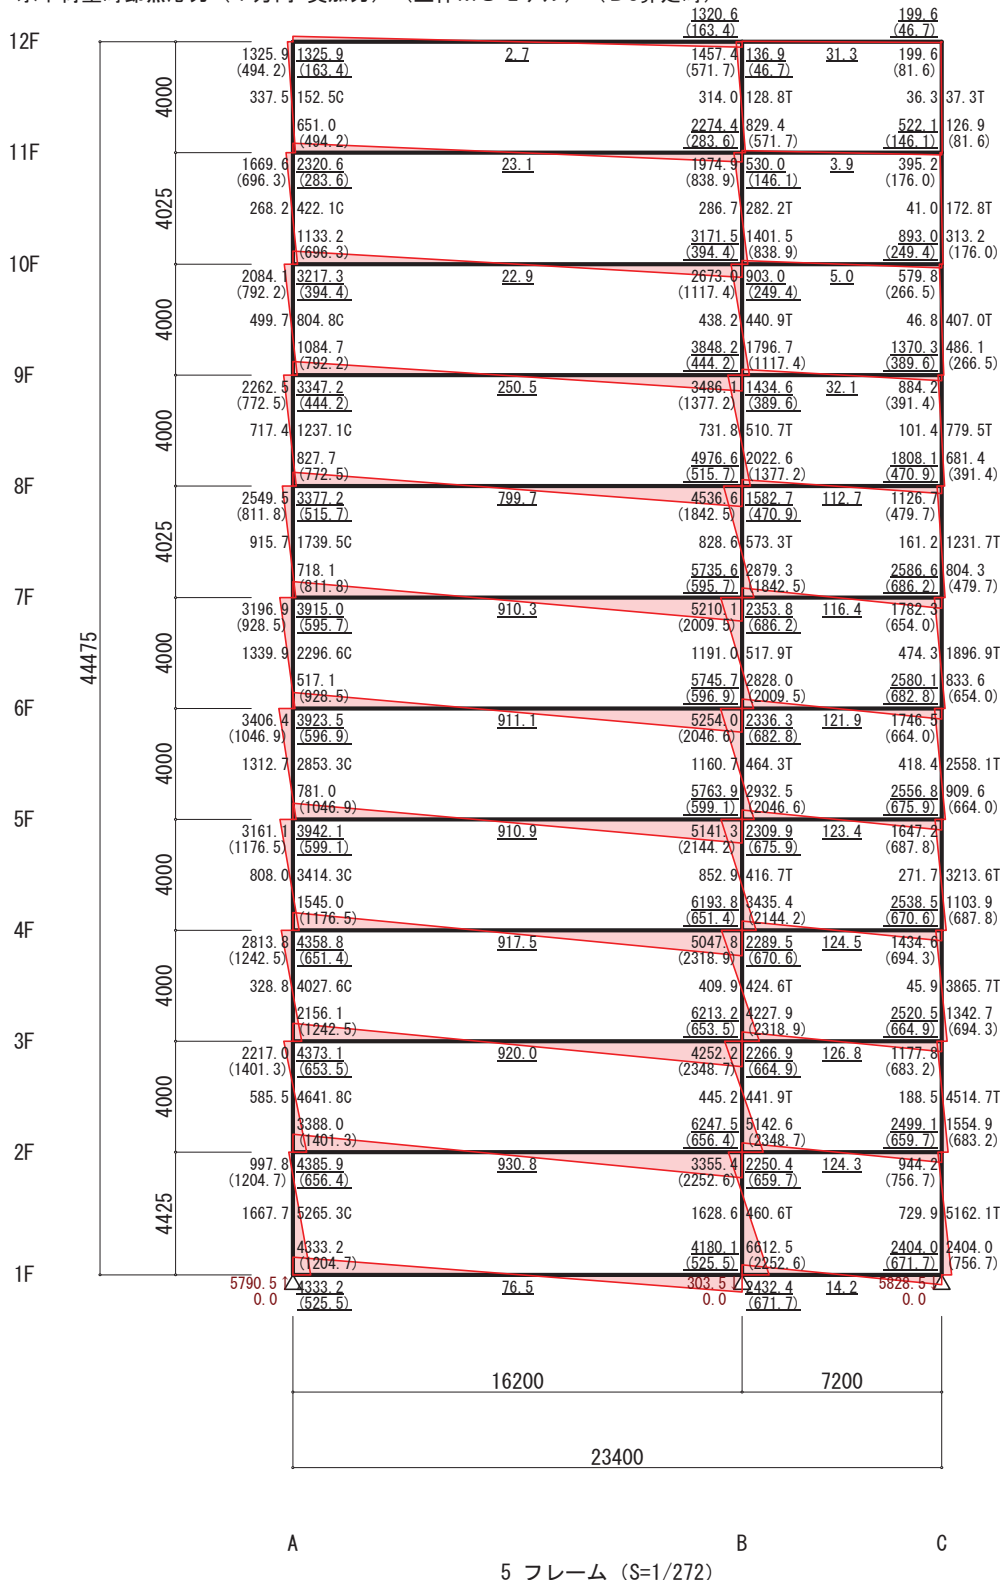


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

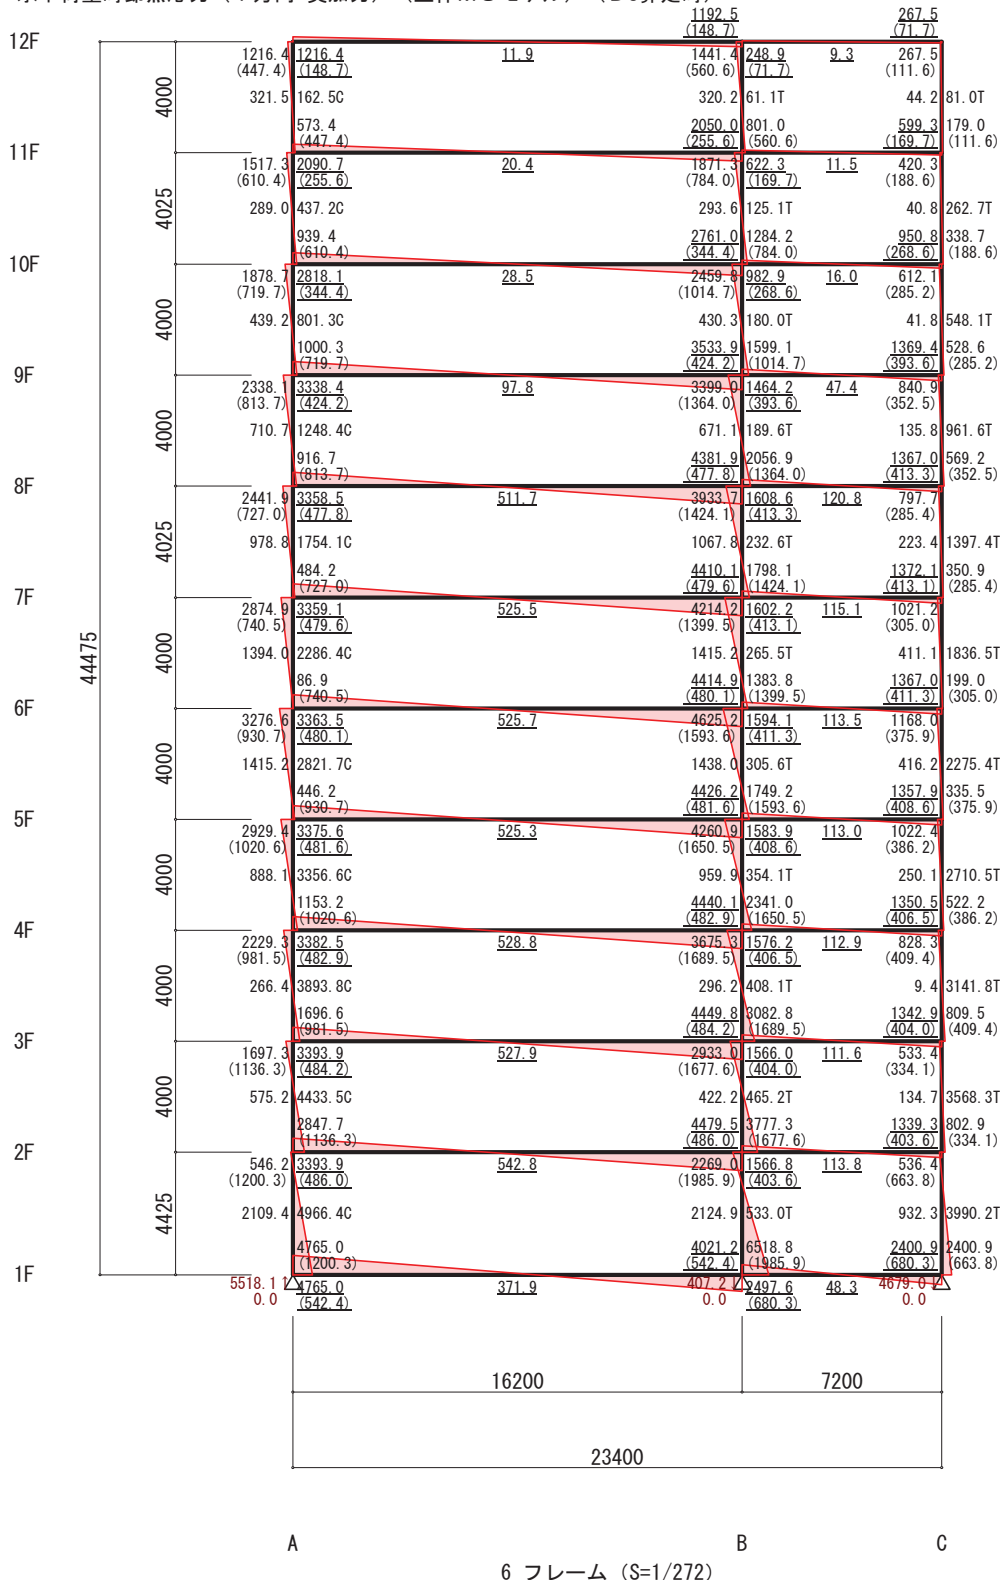


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

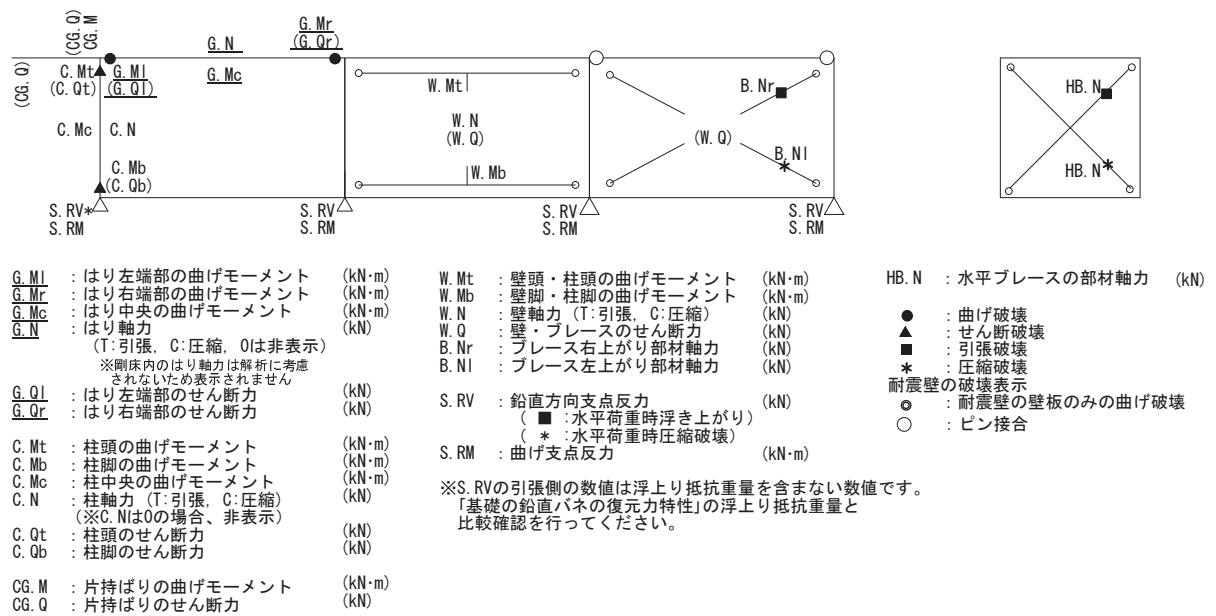

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

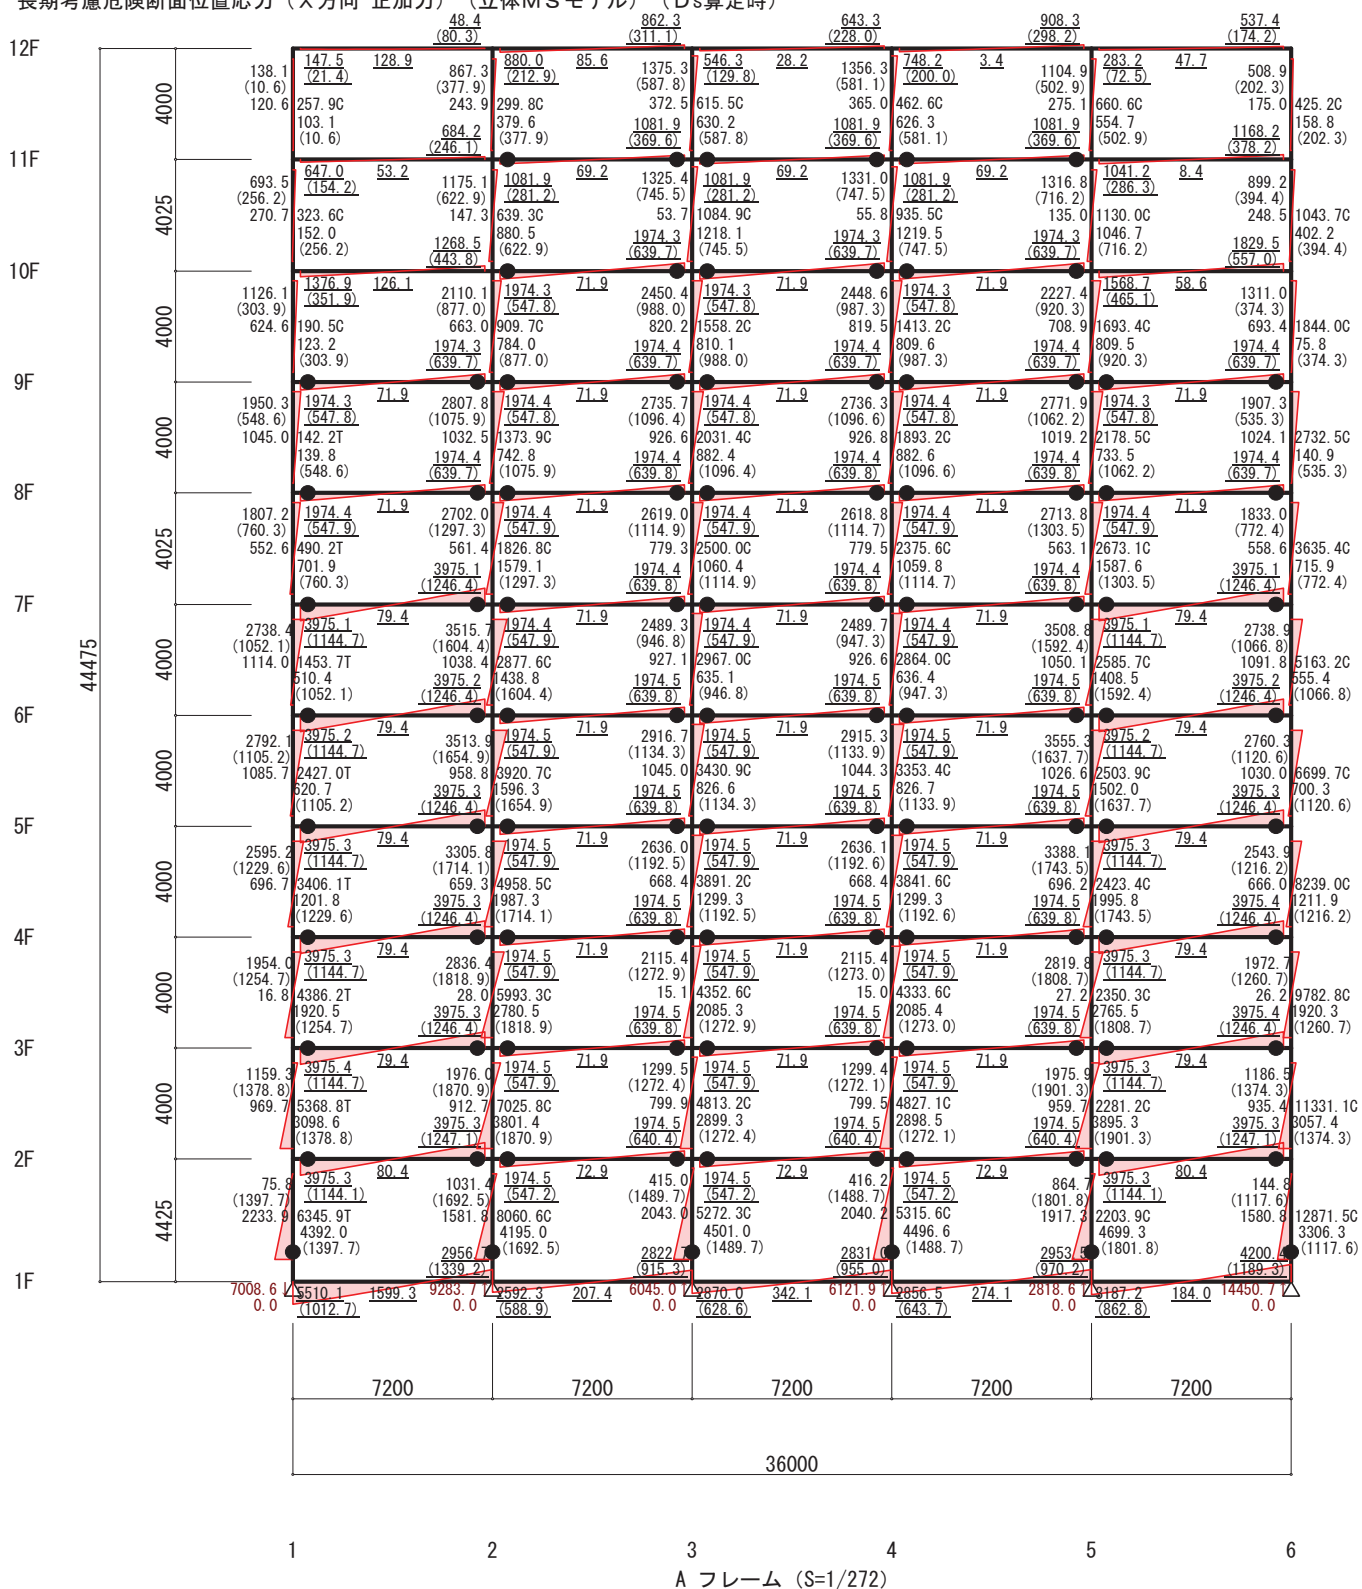

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

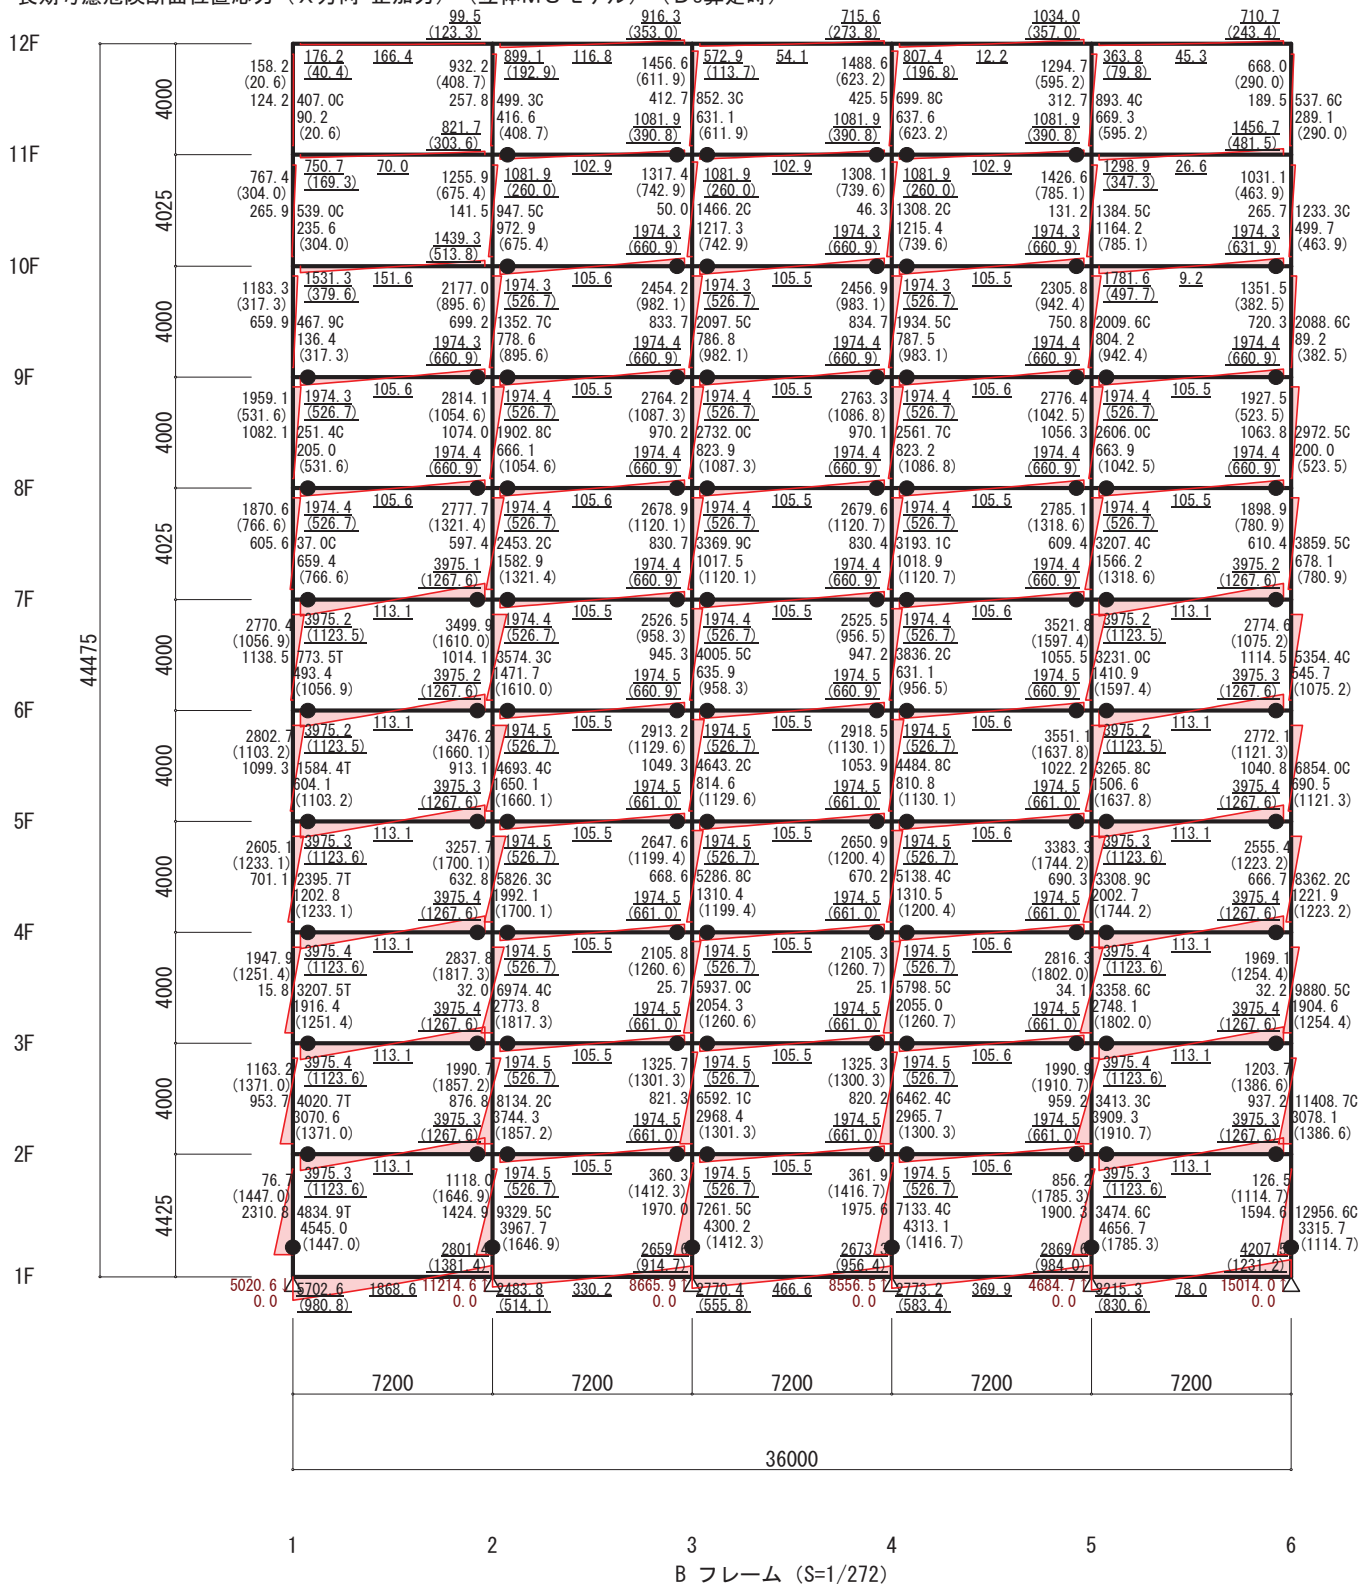

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4447.5	4000	177.2 (69.1)	185.8 (11.9)	68.2	429.9 (207.3)	244.3 (37.1)	40.9	537.5 (272.9)	244.9 (34.6)	50.0	624.9 (305.6)	287.6 (122.0)	16.4	545.0 (257.8)	457.8 (162.2)	94.6 (10.9)	19.8	277.3 (117.2)	214.7C
11F			55.8	46.5C	65.9	238.7C	58.3	220.9C	88.2	167.8C	92.4	277.9C	360.2 (257.8)	502.7 (150.7)	71.5	134.3 (117.2)				
10F		4000	310.1 (156.7)	403.1 (102.4)	31.9	576.4 (321.4)	562.7 (127.3)	49.1	698.1 (386.4)	584.8 (141.2)	23.8	691.1 (388.5)	539.0 (152.1)	1.3	581.5 (322.7)	435.0 (125.1)	13.3	333.4 (165.5)	509.9C	
			35.0	21.7C	12.1	469.1C	19.6	469.2C	8.9	376.1C	14.8	460.7C	42.7	551.9 (322.7)	807.2 (244.0)	248.0 (165.5)				
9F		4000	512.0 (177.9)	807.2 (210.4)	66.9	1020.8 (501.2)	988.6 (251.5)	50.5	1243.0 (665.6)	1032.3 (268.3)	37.3	1099.6 (529.5)	807.2 (223.5)	22.3	898.3 (399.0)	757.4 (216.2)	2.5	507.9 (176.9)	888.8C	
			208.5	114.2T	165.7	678.1C	107.4	707.9C	196.3	631.8C	217.6	614.8C	206.1	463.1 (399.0)	807.2 (251.3)	95.8 (176.9)				
8F		4000	641.1 (225.5)	807.2 (223.5)	22.3	1271.6 (594.2)	1350.1 (350.2)	76.5	1424.8 (727.5)	1350.1 (350.2)	76.5	1257.7 (591.1)	807.2 (223.5)	22.3	1001.9 (439.8)	807.2 (223.5)	22.3	645.5 (227.6)	1273.0C	
			256.5	258.4T	257.9	808.4C	183.6	963.2C	249.2	969.3C	251.6	759.7C	257.3	498.6 (439.8)	807.2 (251.3)	131.0 (227.6)				
7F		4025	595.2 (208.7)	807.2 (223.5)	22.3	1183.6 (548.5)	1350.2 (350.2)	76.5	1384.6 (682.1)	1350.1 (350.2)	76.5	1193.2 (551.8)	807.2 (223.5)	22.3	957.8 (416.0)	807.2 (223.5)	22.3	596.9 (209.8)	1639.7C	
			239.1	389.4T	247.9	949.9C	221.0	1219.6C	251.9	1300.0C	248.2	890.1C	239.0	461.5 (416.0)	807.2 (251.3)	118.9 (209.8)				
6F		4000	625.8 (173.6)	807.2 (223.5)	22.0	1283.1 (551.1)	1350.2 (353.2)	75.4	1530.2 (712.7)	1350.2 (353.2)	75.4	1293.2 (557.7)	807.2 (223.5)	22.0	1019.7 (398.4)	807.2 (223.5)	22.0	629.2 (175.5)	1988.0C	
			329.6	504.9T	343.0	1141.5C	314.3	1487.4C	341.7	1621.7C	340.0	993.4C	329.8	339.7 (398.4)	807.2 (251.3)	30.4 (175.5)				
5F	4000	775.8 (237.8)	807.2 (223.5)	22.0	1364.5 (590.9)	1350.2 (353.2)	75.4	1554.9 (735.3)	1350.2 (353.2)	75.4	1363.1 (593.6)	807.2 (223.5)	22.0	1136.9 (451.5)	807.2 (223.5)	22.0	777.9 (238.8)	2323.1C		
		370.1	610.0T	356.4	1343.1C	300.5	1756.5C	350.5	1937.2C	366.7	1080.1C	370.6	403.5 (451.5)	807.3 (253.1)	36.8 (238.8)					
4F	4000	678.1 (259.5)	807.3 (225.3)	22.0	1289.5 (617.1)	1350.2 (353.2)	75.4	1491.6 (747.1)	1350.2 (353.2)	75.4	1291.7 (619.9)	807.2 (225.3)	22.0	1048.2 (475.0)	807.3 (225.3)	22.0	681.9 (262.5)	2647.1C		
		235.5	709.0T	236.8	1536.2C	217.1	2023.3C	234.1	2248.9C	237.8	1157.1C	234.1	572.7 (475.0)	807.3 (253.1)	213.7 (262.5)					
3F	4000	490.6 (295.5)	807.3 (225.3)	22.0	1109.8 (643.2)	1350.2 (353.2)	75.4	1374.4 (791.0)	1350.2 (353.2)	75.4	1115.3 (644.5)	807.3 (225.3)	22.0	863.6 (505.9)	807.3 (225.3)	22.0	489.8 (292.1)	2961.3C		
		13.5	801.5T	12.5	1726.1C	24.9	2291.4C	15.7	2559.4C	0.5	1229.1C	8.5	862.5 (505.9)	807.3 (253.1)	506.7 (292.1)					
2F	4425	181.6 (225.2)	807.3 (225.3)	22.0	831.4 (641.7)	1350.2 (353.2)	75.4	1089.4 (797.2)	1350.2 (353.2)	75.4	843.8 (653.4)	807.3 (225.3)	22.0	569.5 (471.4)	807.3 (225.3)	22.0	196.1 (243.1)	3266.0C		
		202.6	885.3T	263.4	1911.6C	270.6	2560.2C	270.8	2869.5C	234.7	1297.1C	218.6	1038.9 (471.4)	807.3 (253.1)	633.3 (243.1)					
1F	4425	62.6 (582.9)	807.3 (224.6)	23.0	543.6 (712.1)	1350.2 (352.5)	76.4	788.0 (765.0)	1350.2 (352.5)	76.4	533.5 (678.6)	807.2 (224.6)	23.0	364.4 (667.0)	807.3 (224.6)	23.0	29.4 (518.3)	3564.4C		
		931.8	968.1T	671.1	2061.9C	517.1	2819.0C	624.3	3180.0C	773.5	1369.3C	854.9	1911.5 (667.0)	2153.9 (626.9)	1739.2 (518.3)					
			1295.0 0.0	2392.4 (380.1)	759.1	2657.5 0.0	236.2 (157.0)	105.9	3133.0 0.0	1064.6 (174.7)	170.7	3528.0 0.0	956.6 (144.7)	170.7	1512.5 0.0	1184.6 (300.5)	162.1	4173.4 0.0	△	
			36000																	
			C フレーム (S=1/272)																	

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




Figure 1 is a structural diagram of a C-frame (C フレーム) with a total length of 36000mm and a total height of 44475mm. The diagram is divided into 6 columns and 10 levels. Each column has a width of 7200mm. The levels are labeled with their respective heights: 4000, 4025, 4000, 4000, 4025, 4000, 4000, 4000, 4000, and 4425mm. The diagram shows a grid of nodes and members, with numerical values for forces and moments at each node. The values are organized in a table-like structure, with columns corresponding to the 6 columns and rows corresponding to the 10 levels. The values are presented in a hierarchical manner, with the top level showing the overall dimensions and the bottom level showing the detailed node values.


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

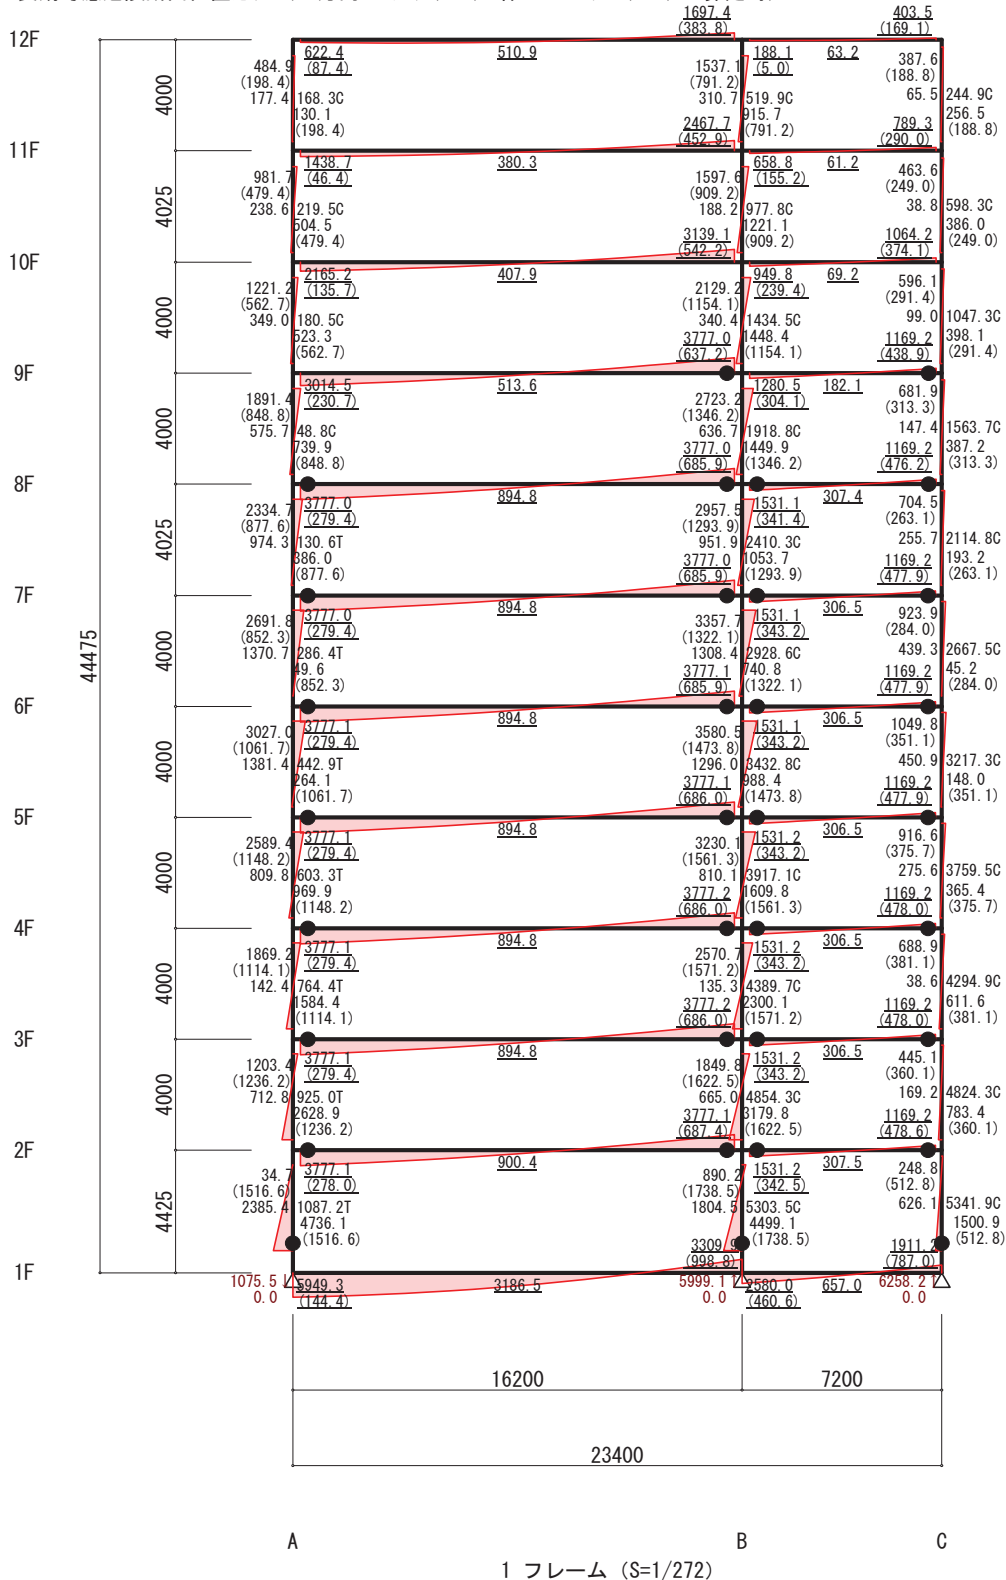


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

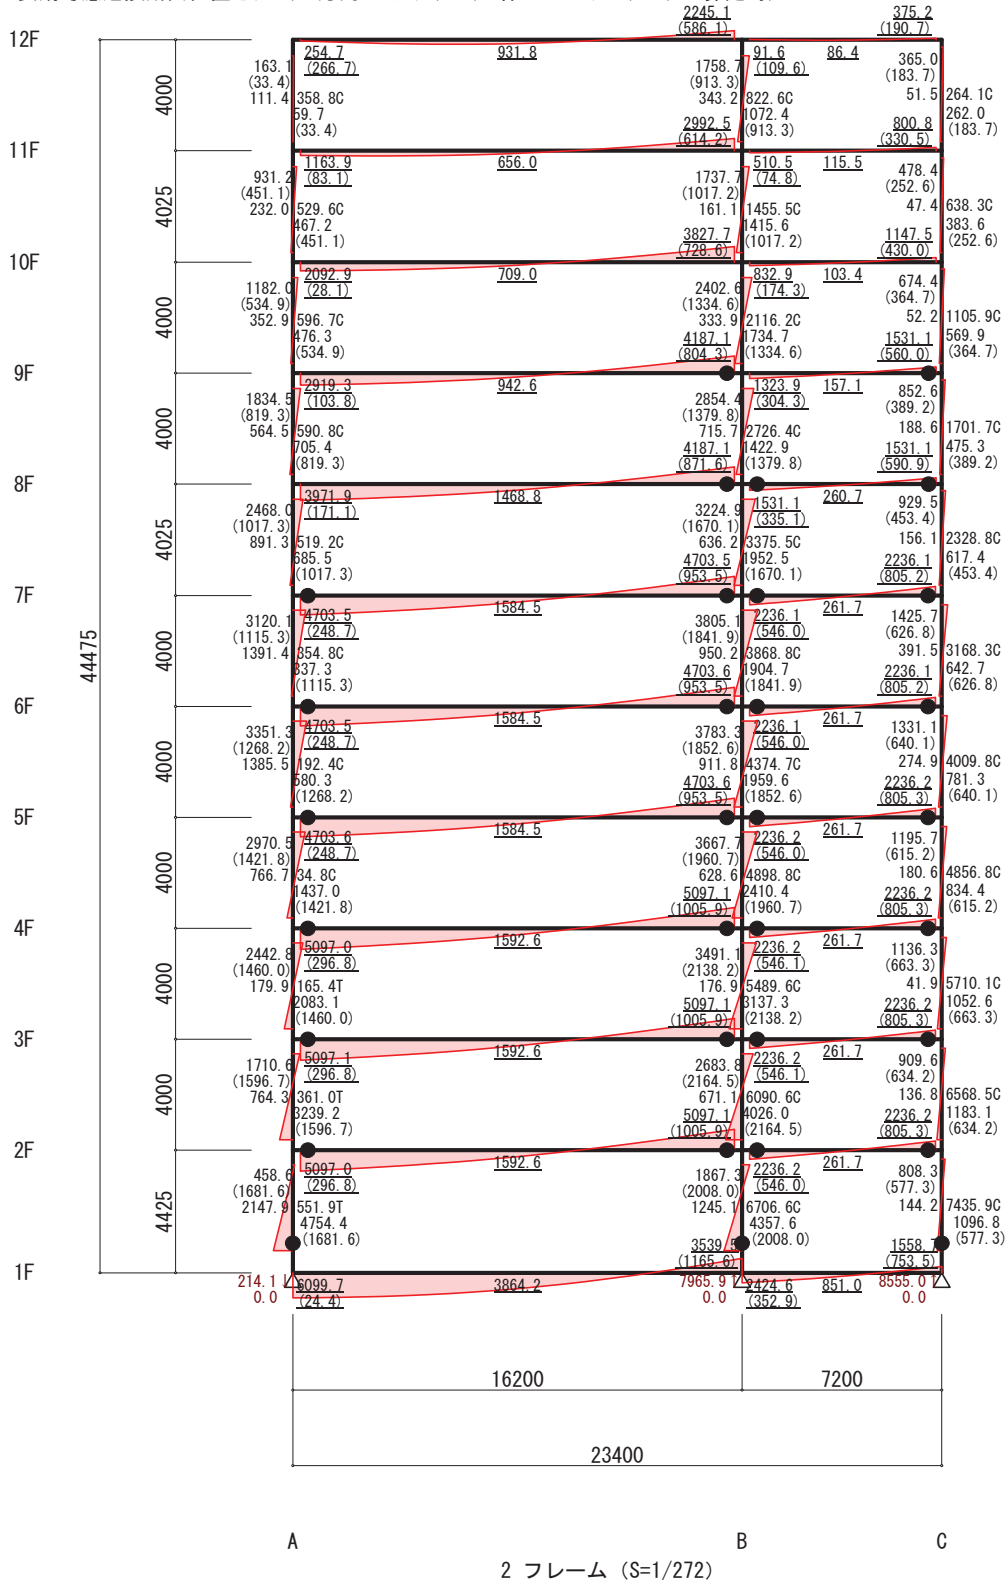


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

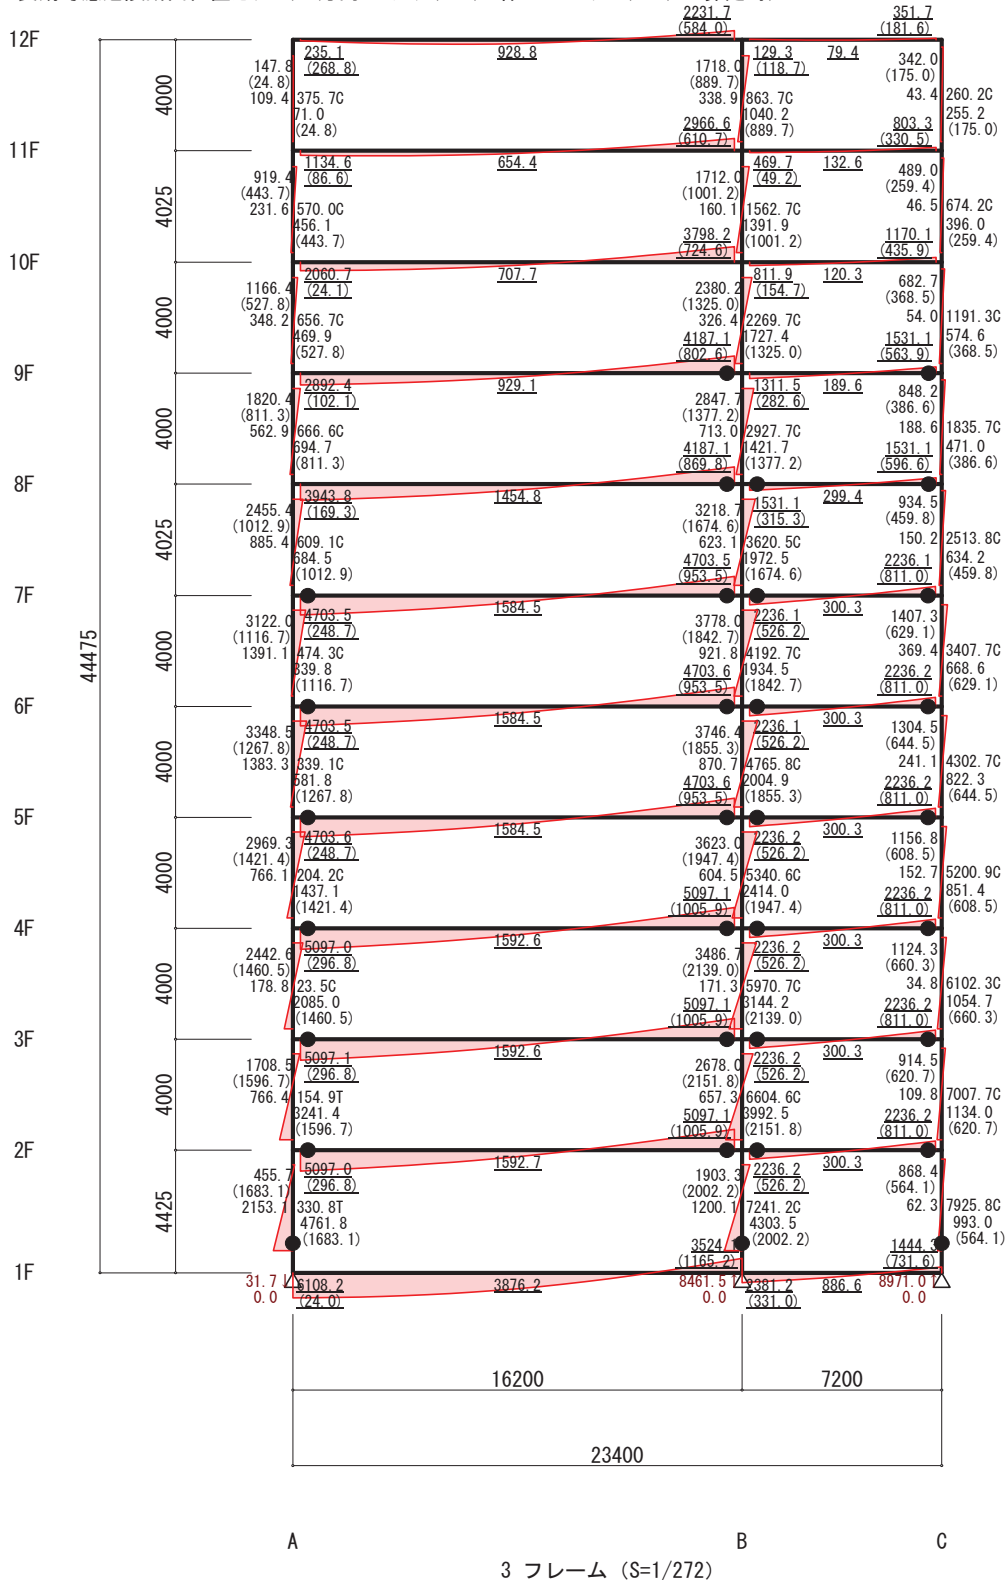


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

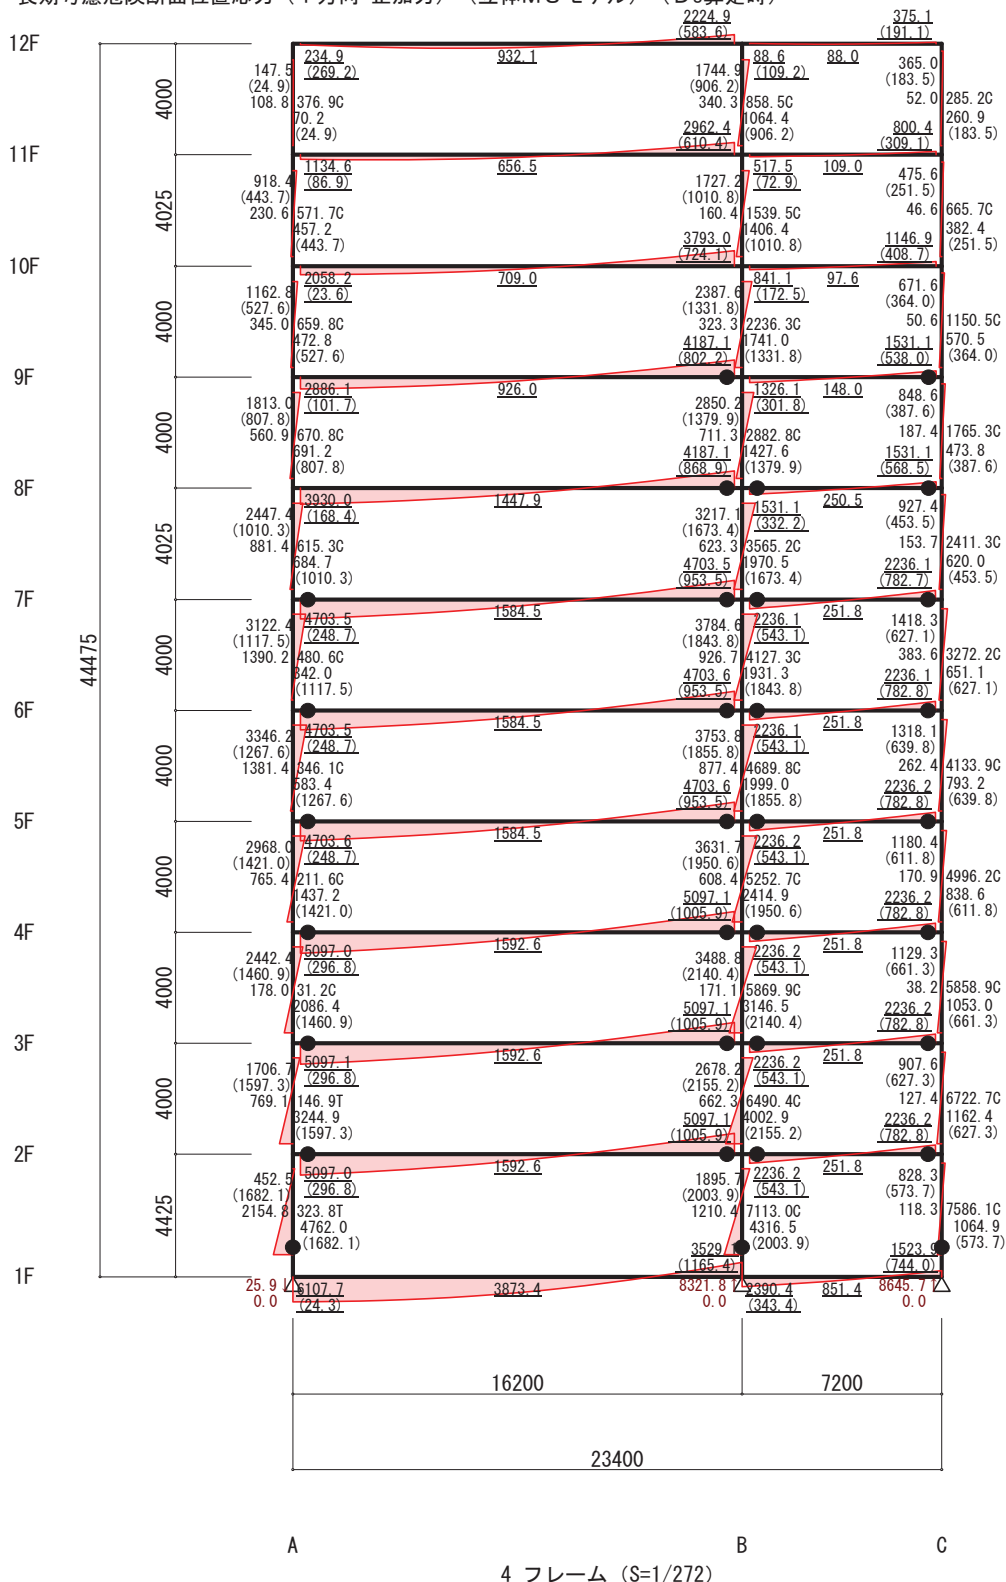

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

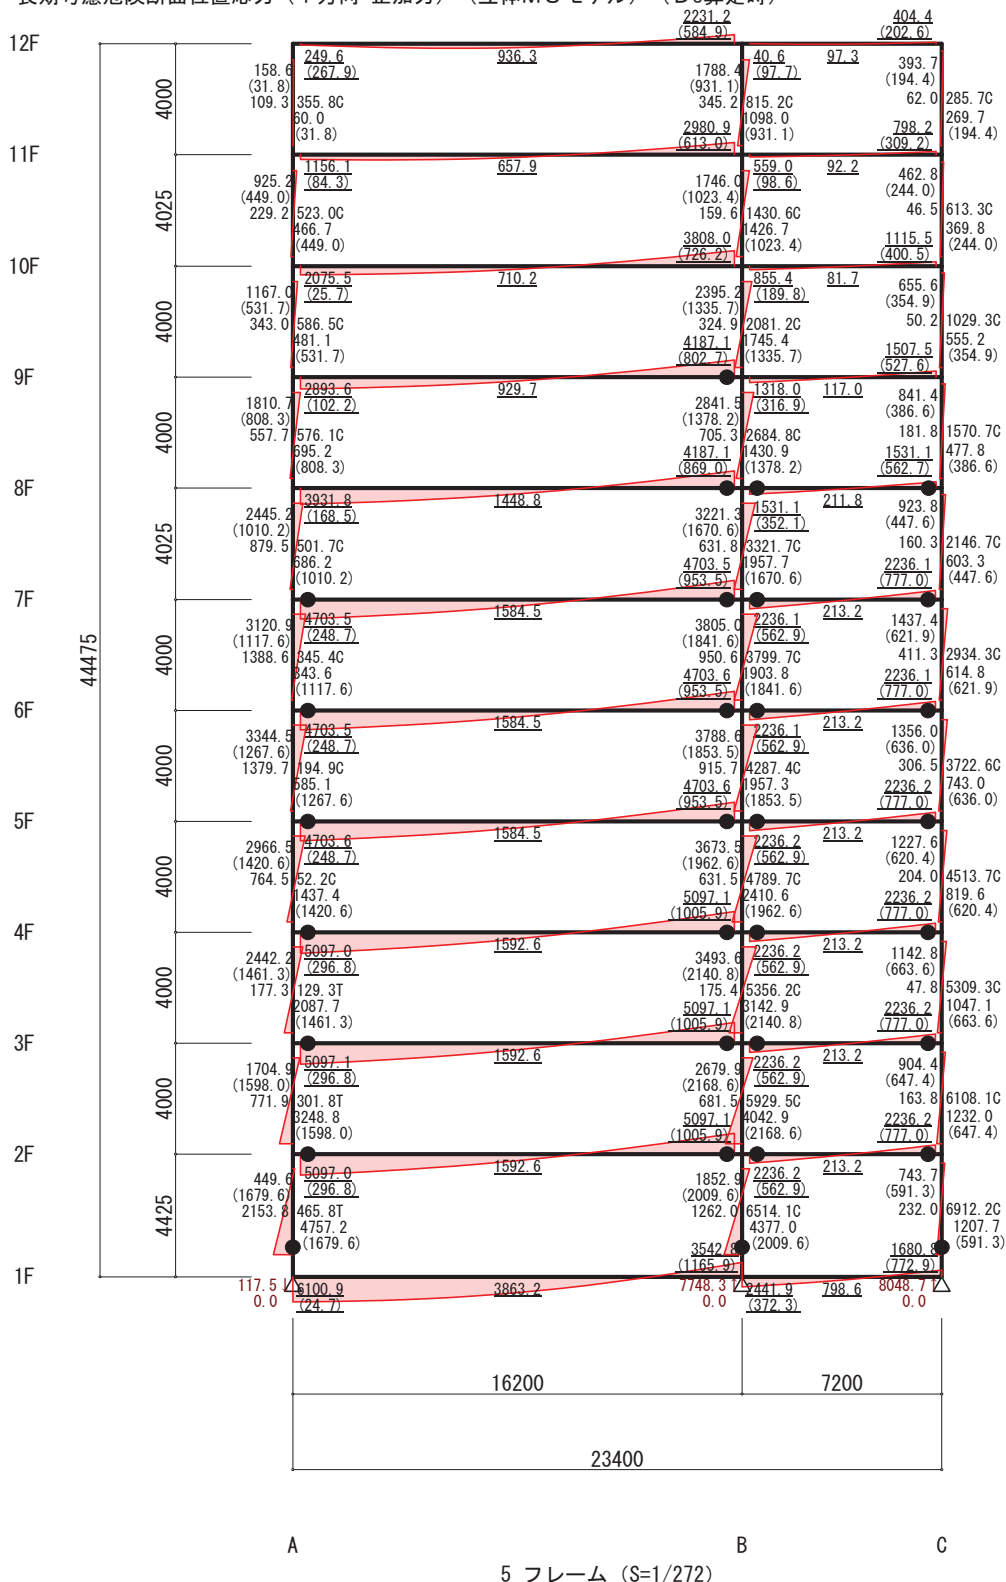


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

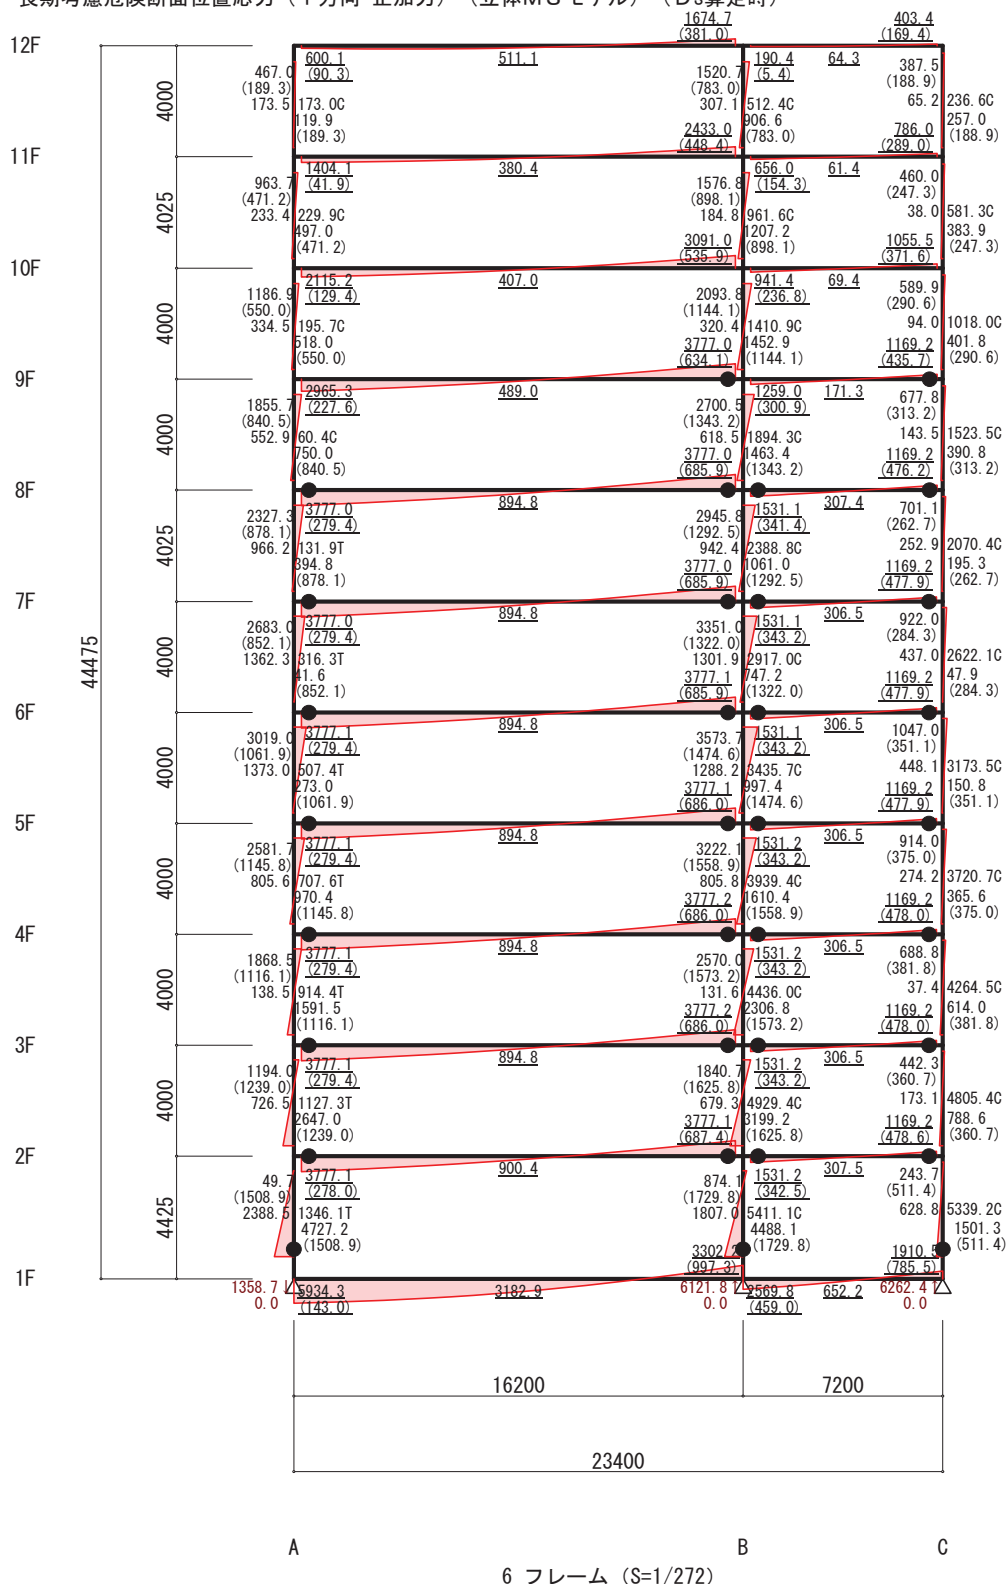


6 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

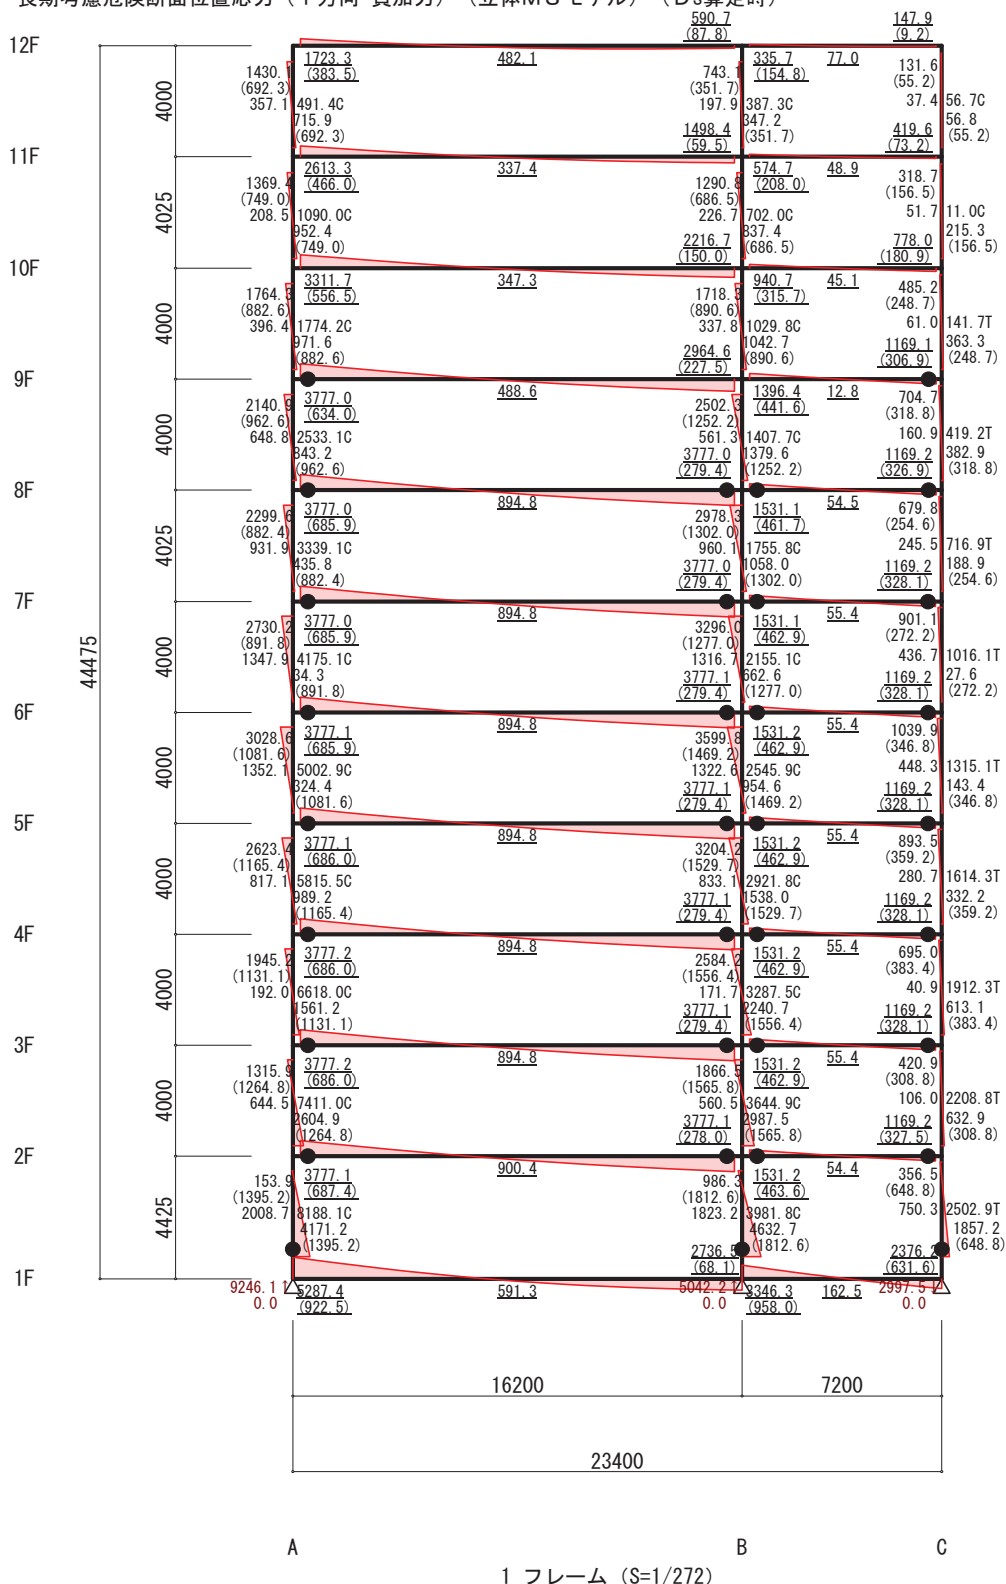


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

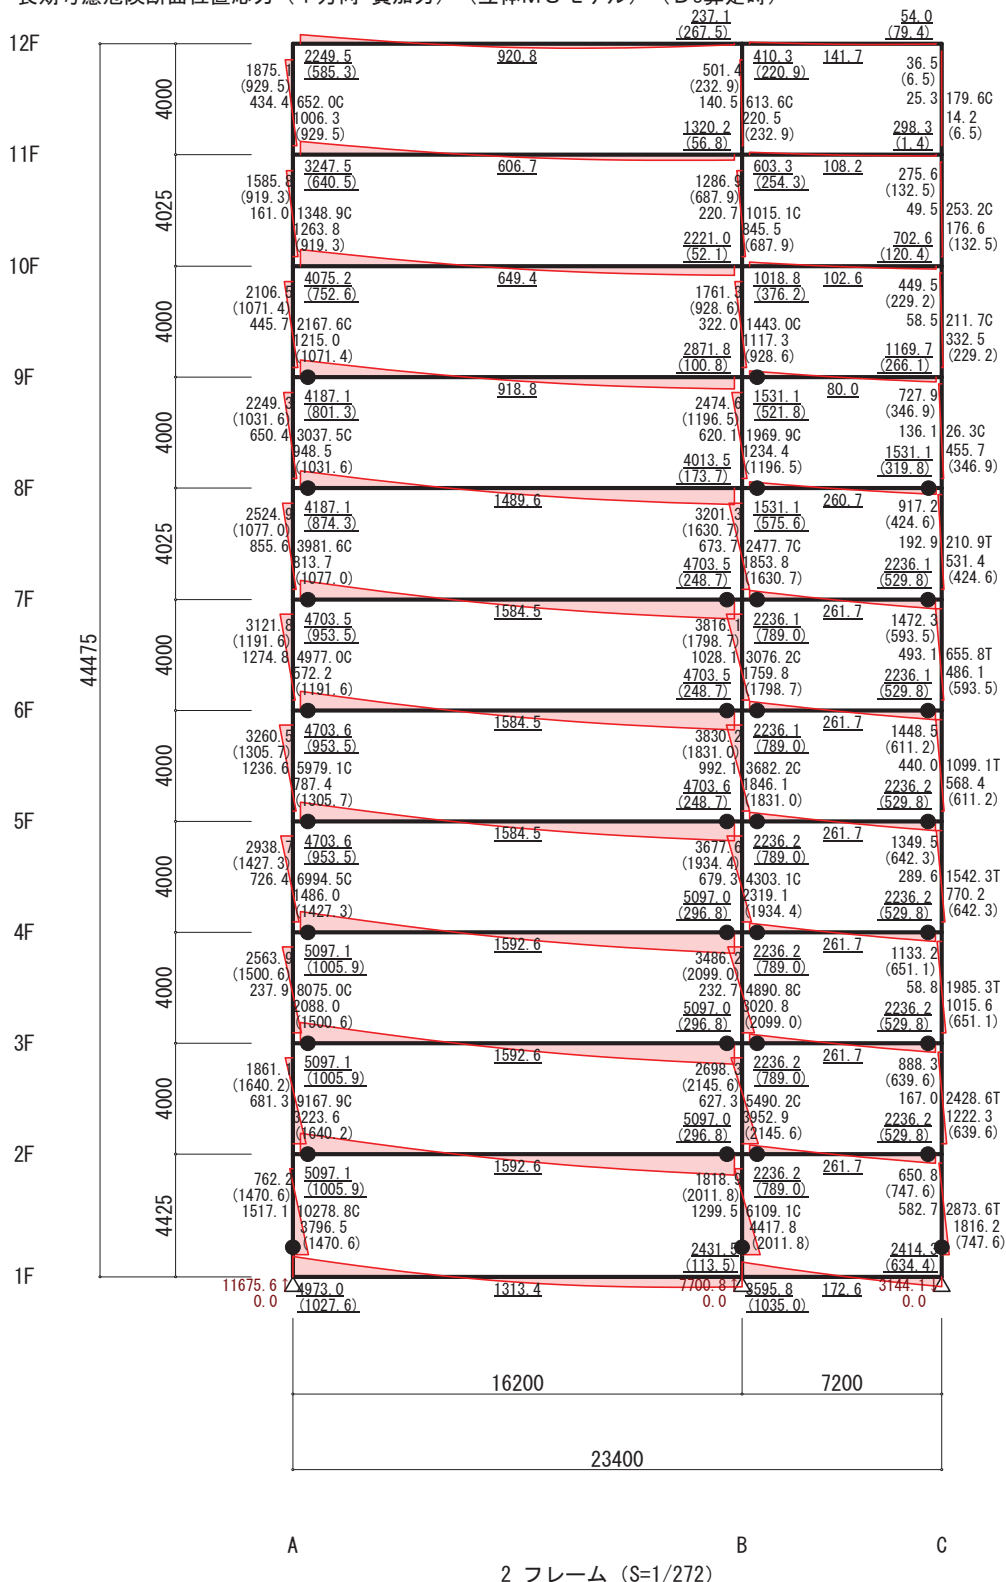


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

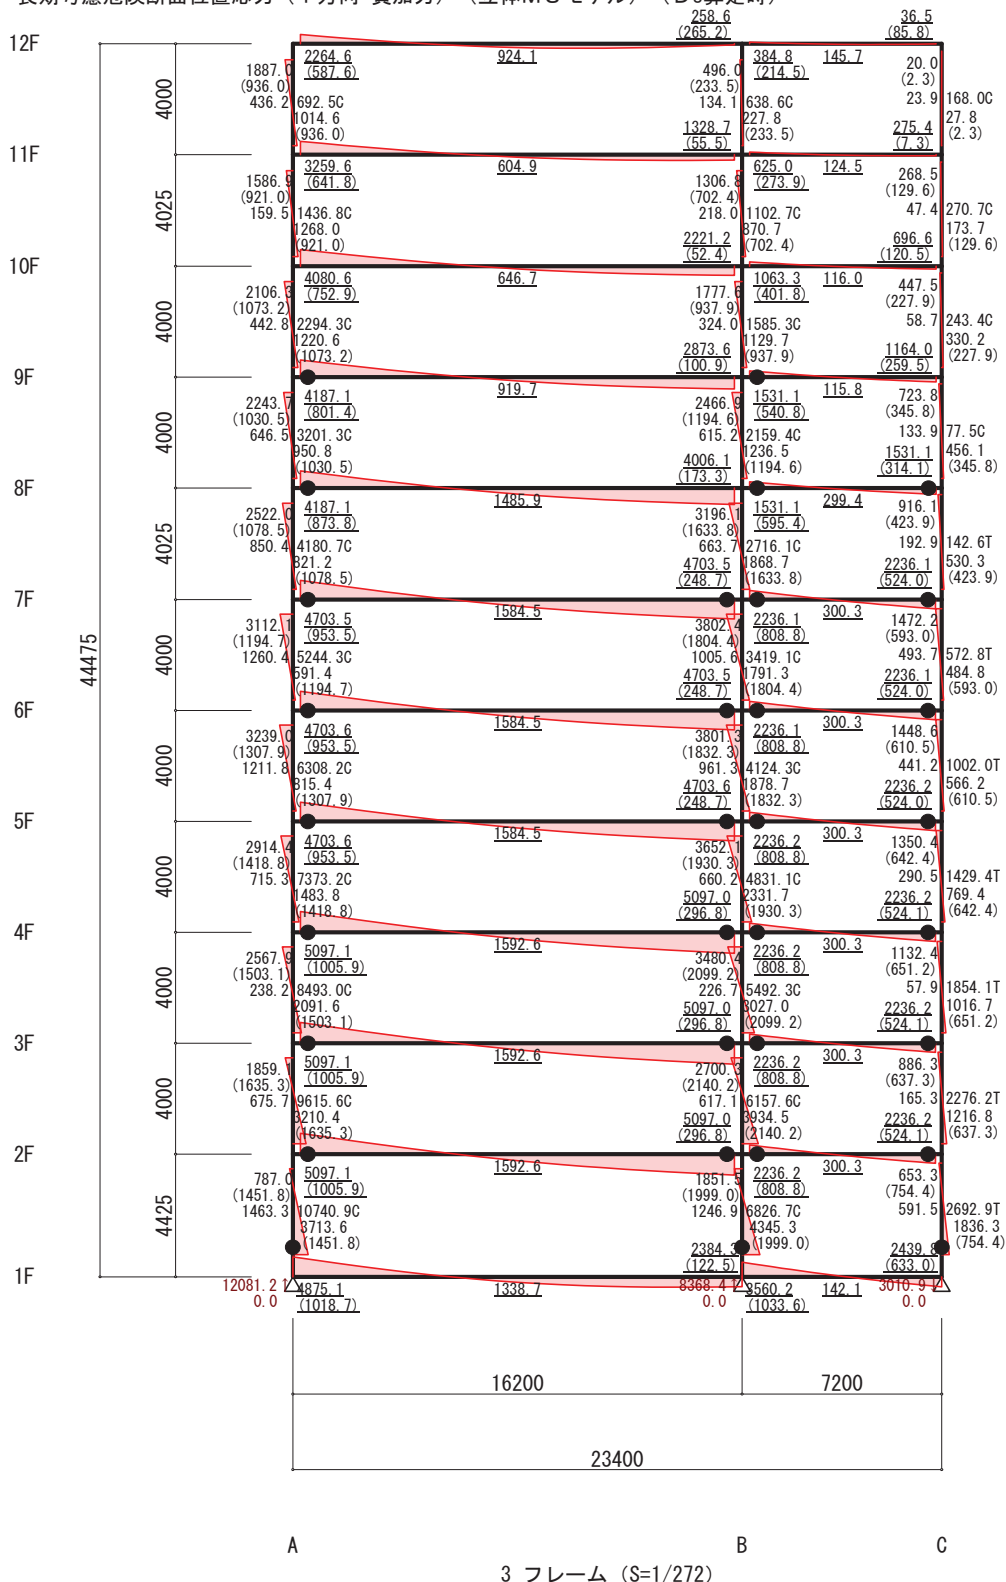


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

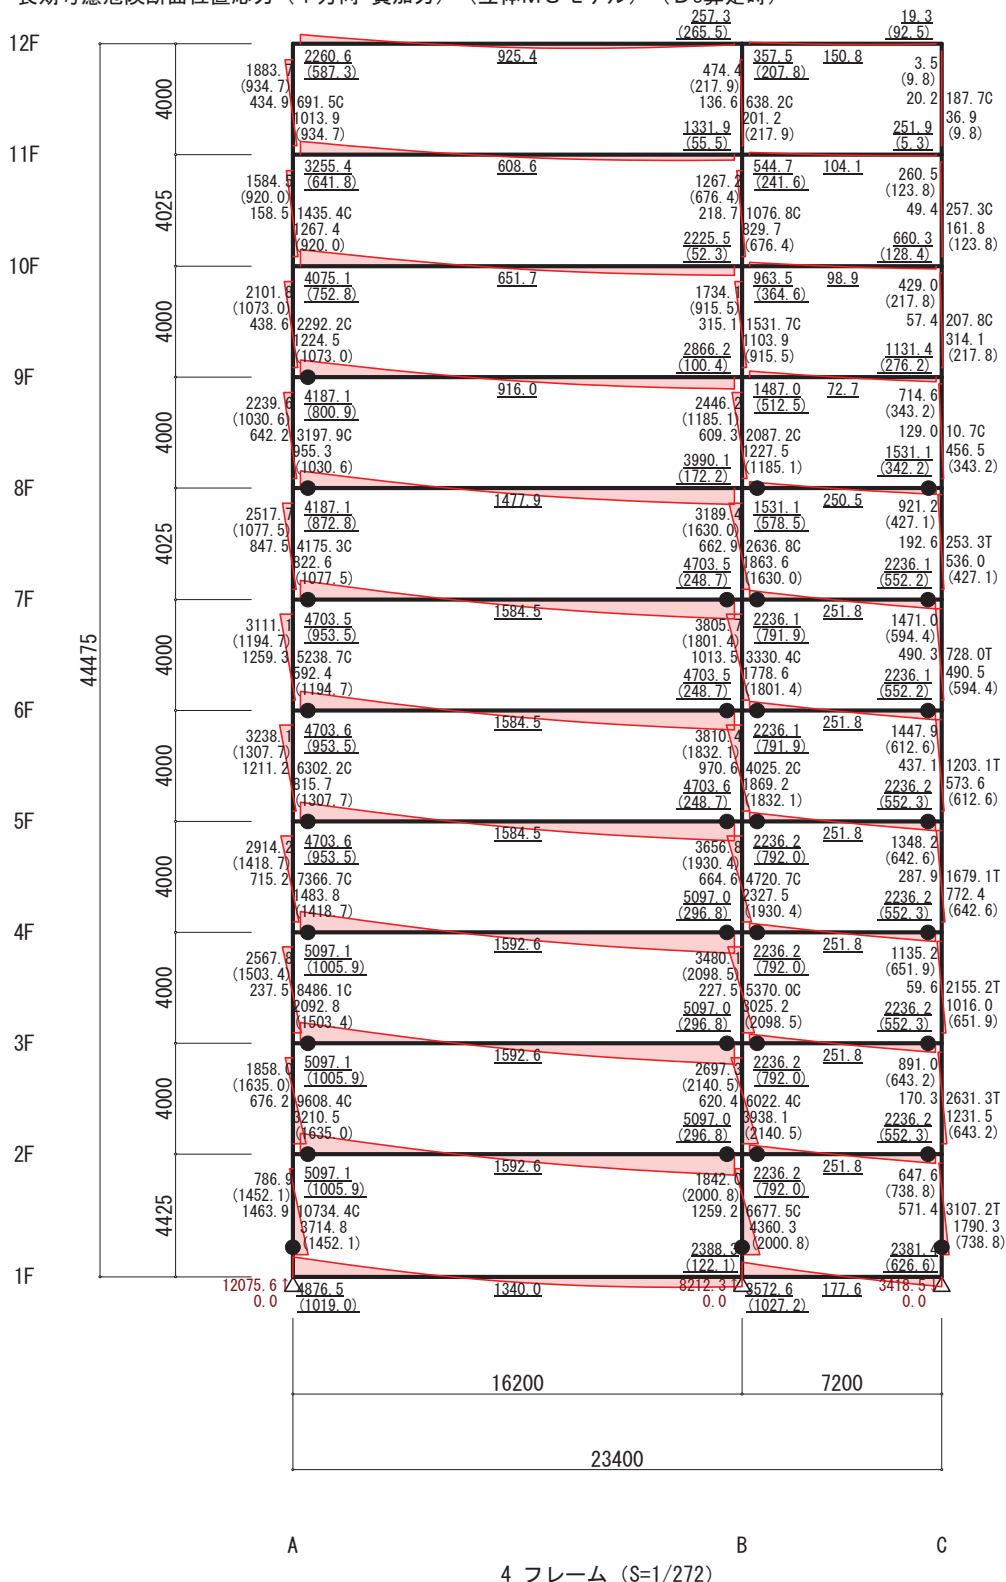

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



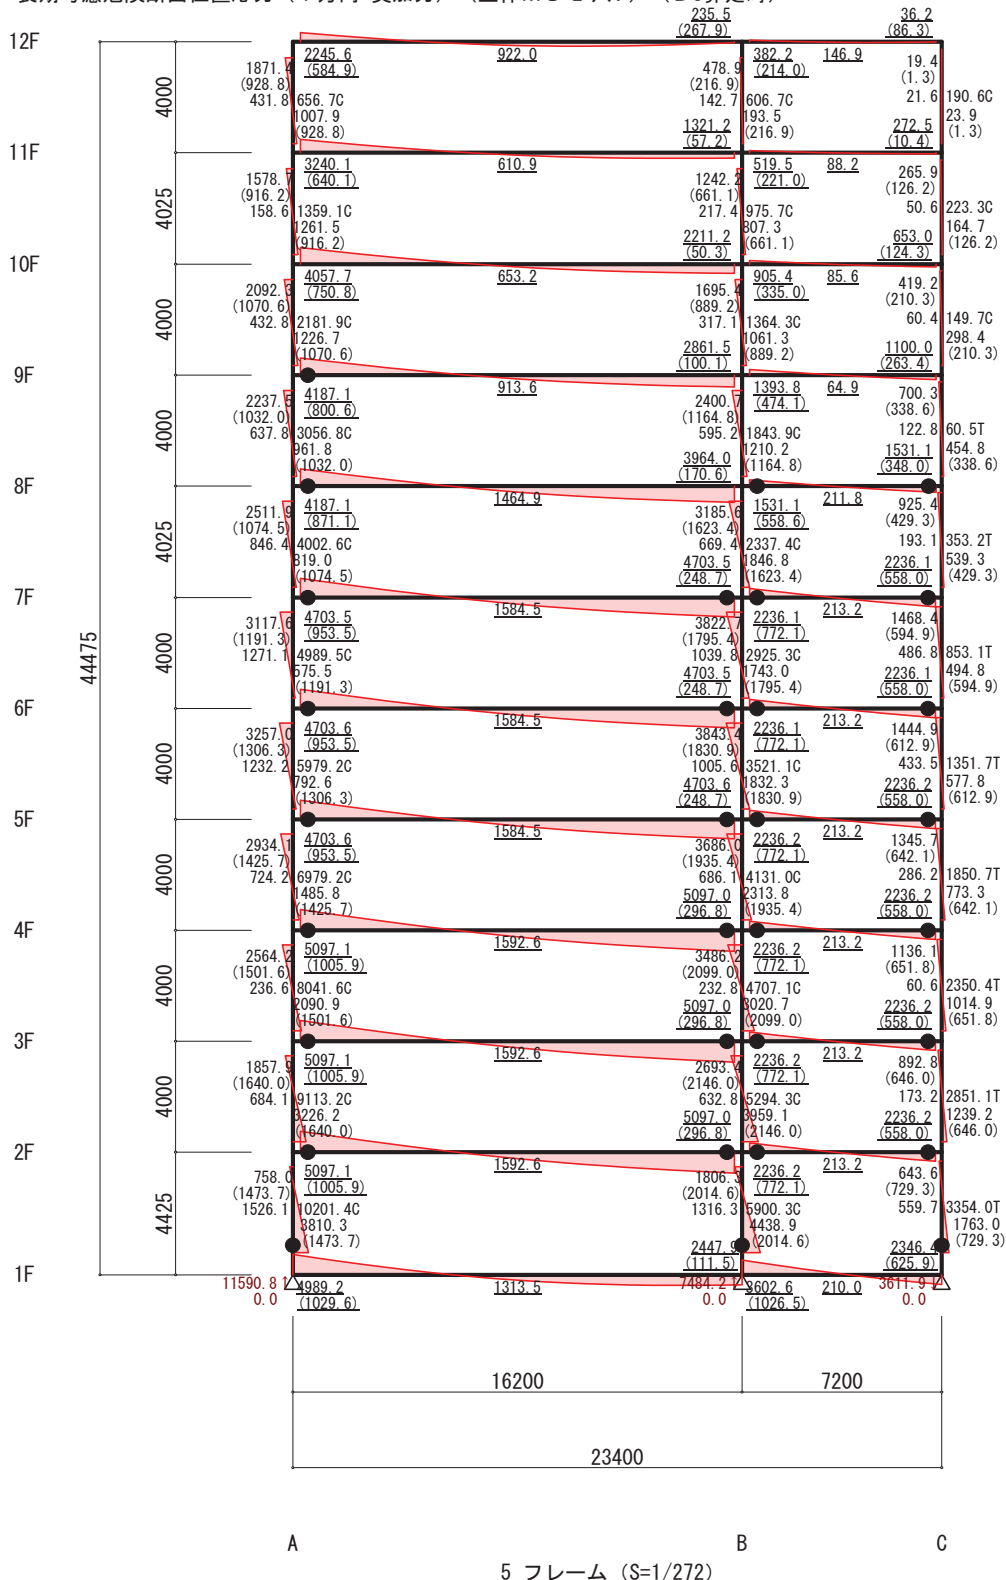


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

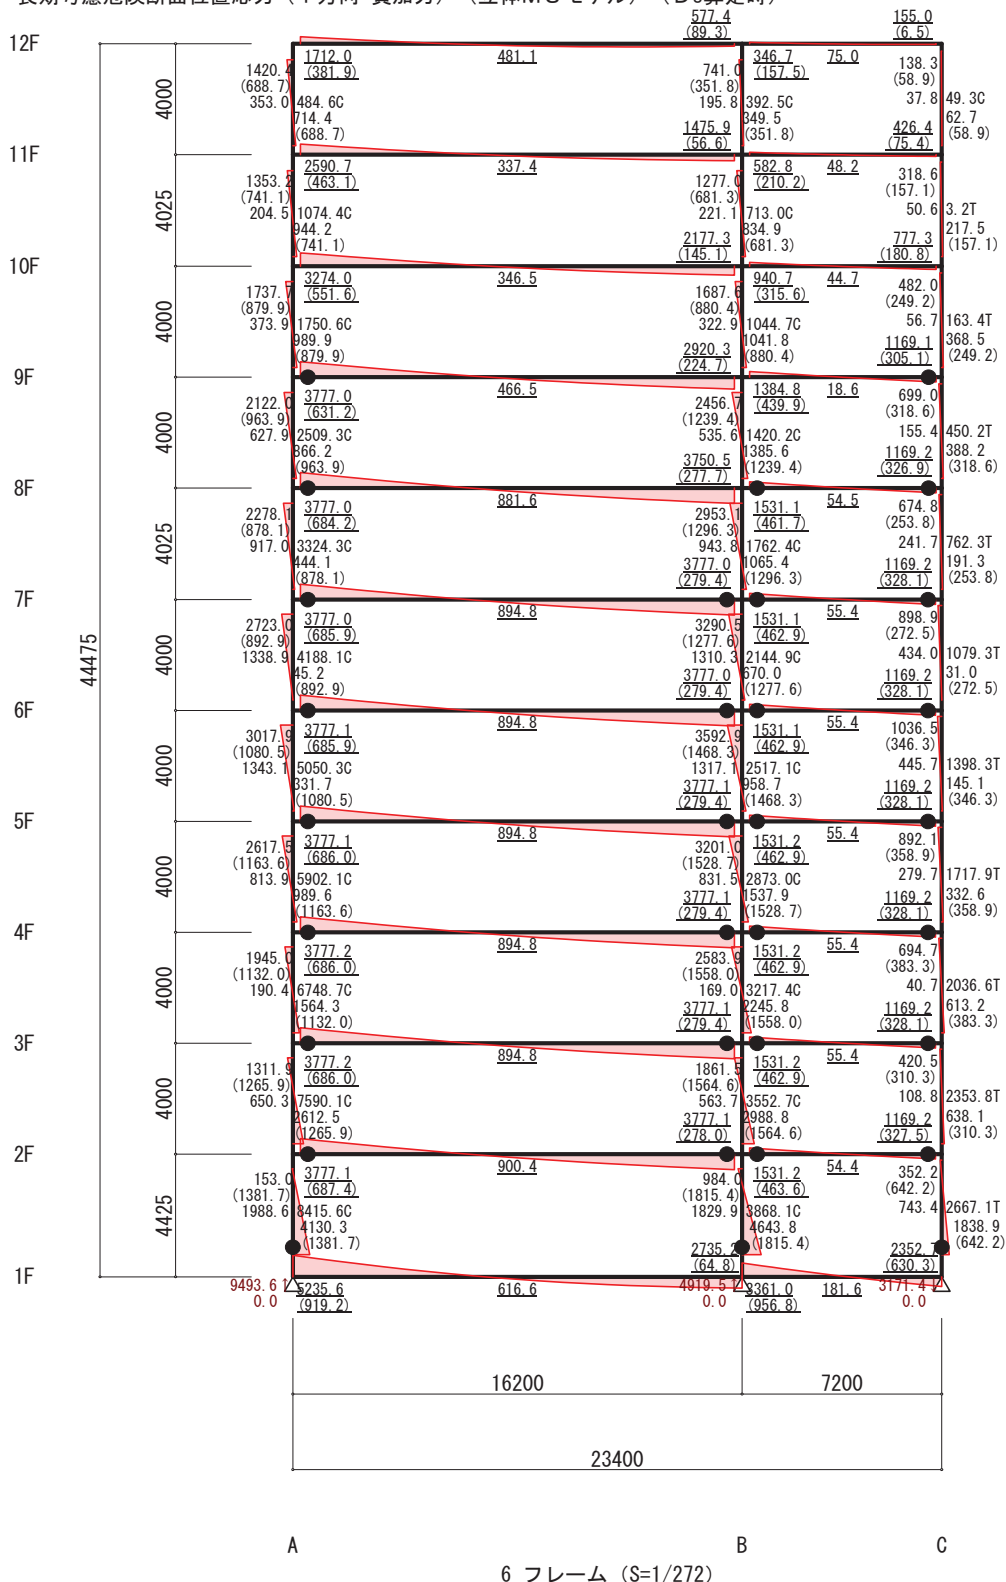

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

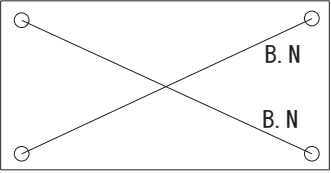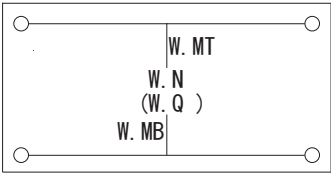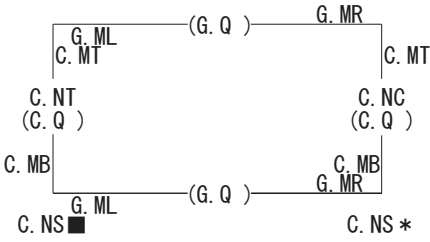

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

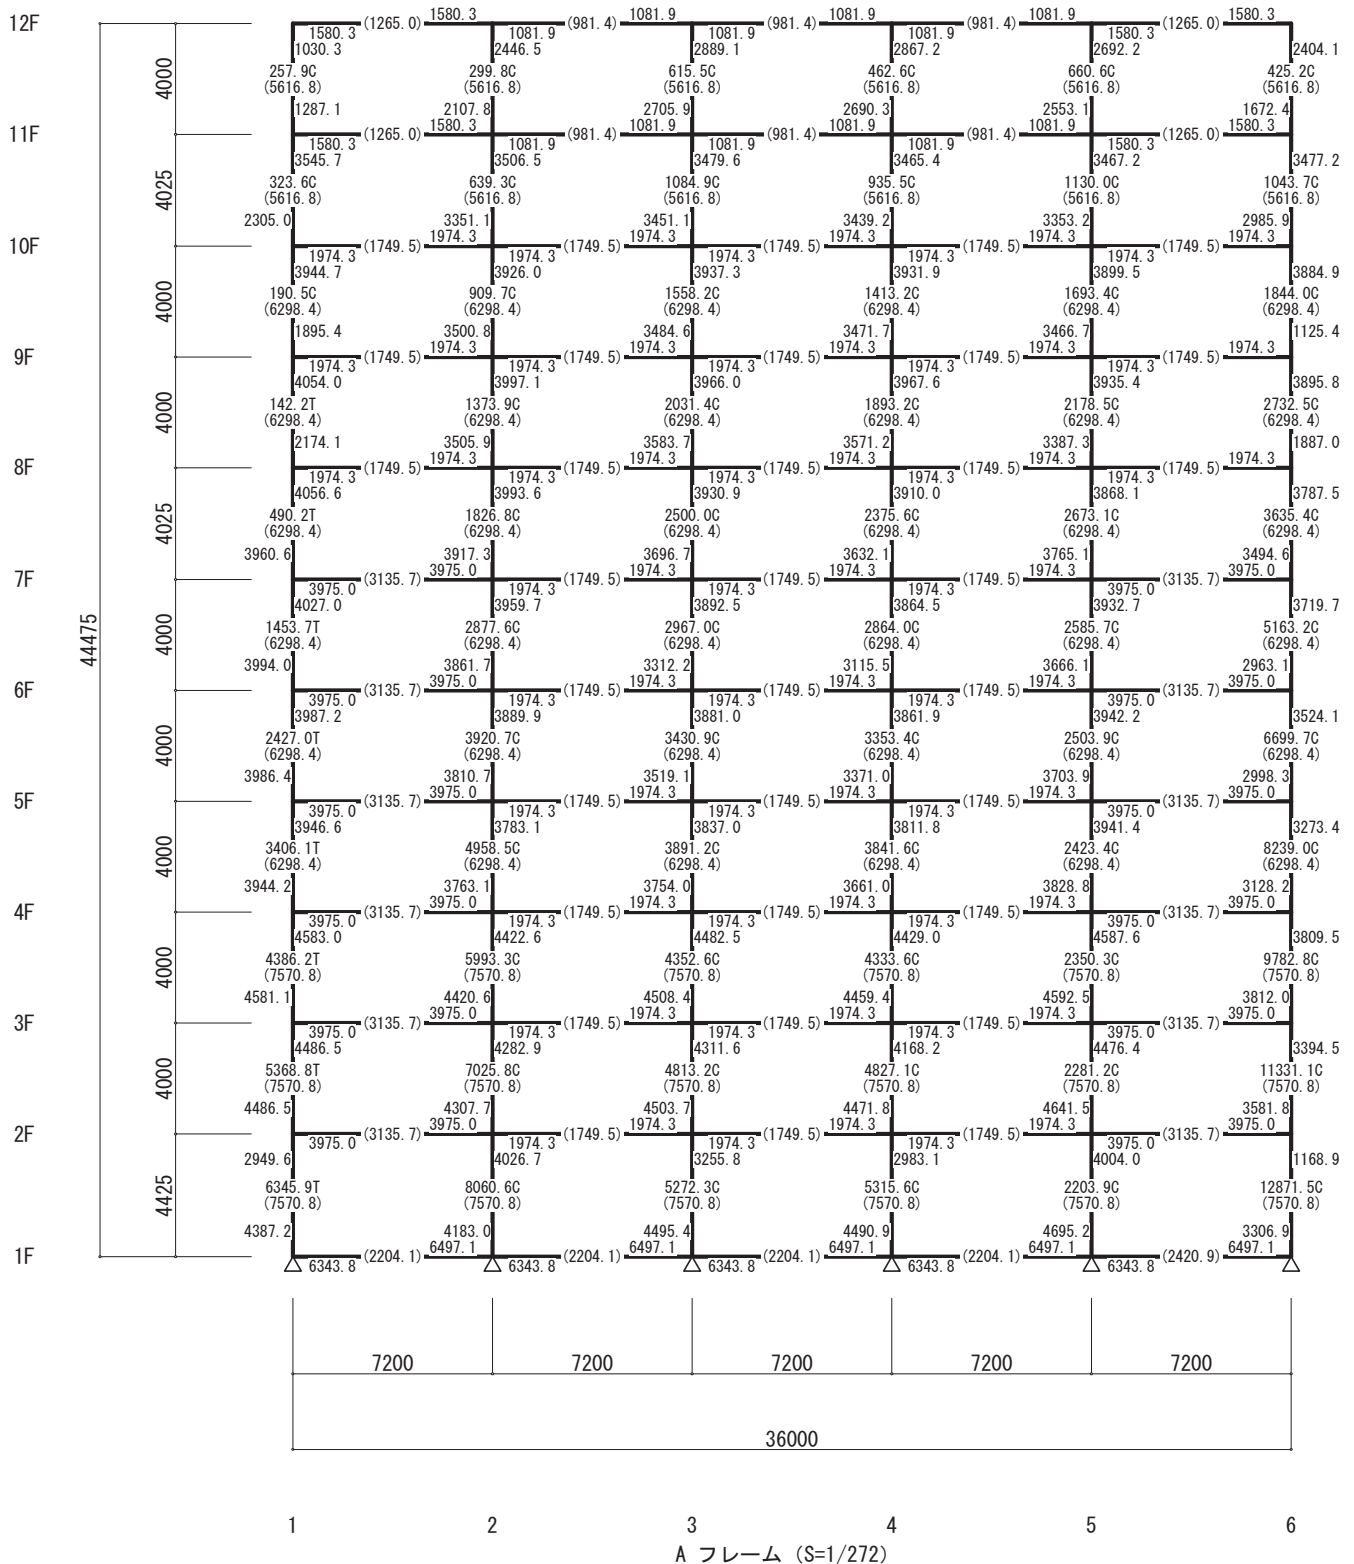


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

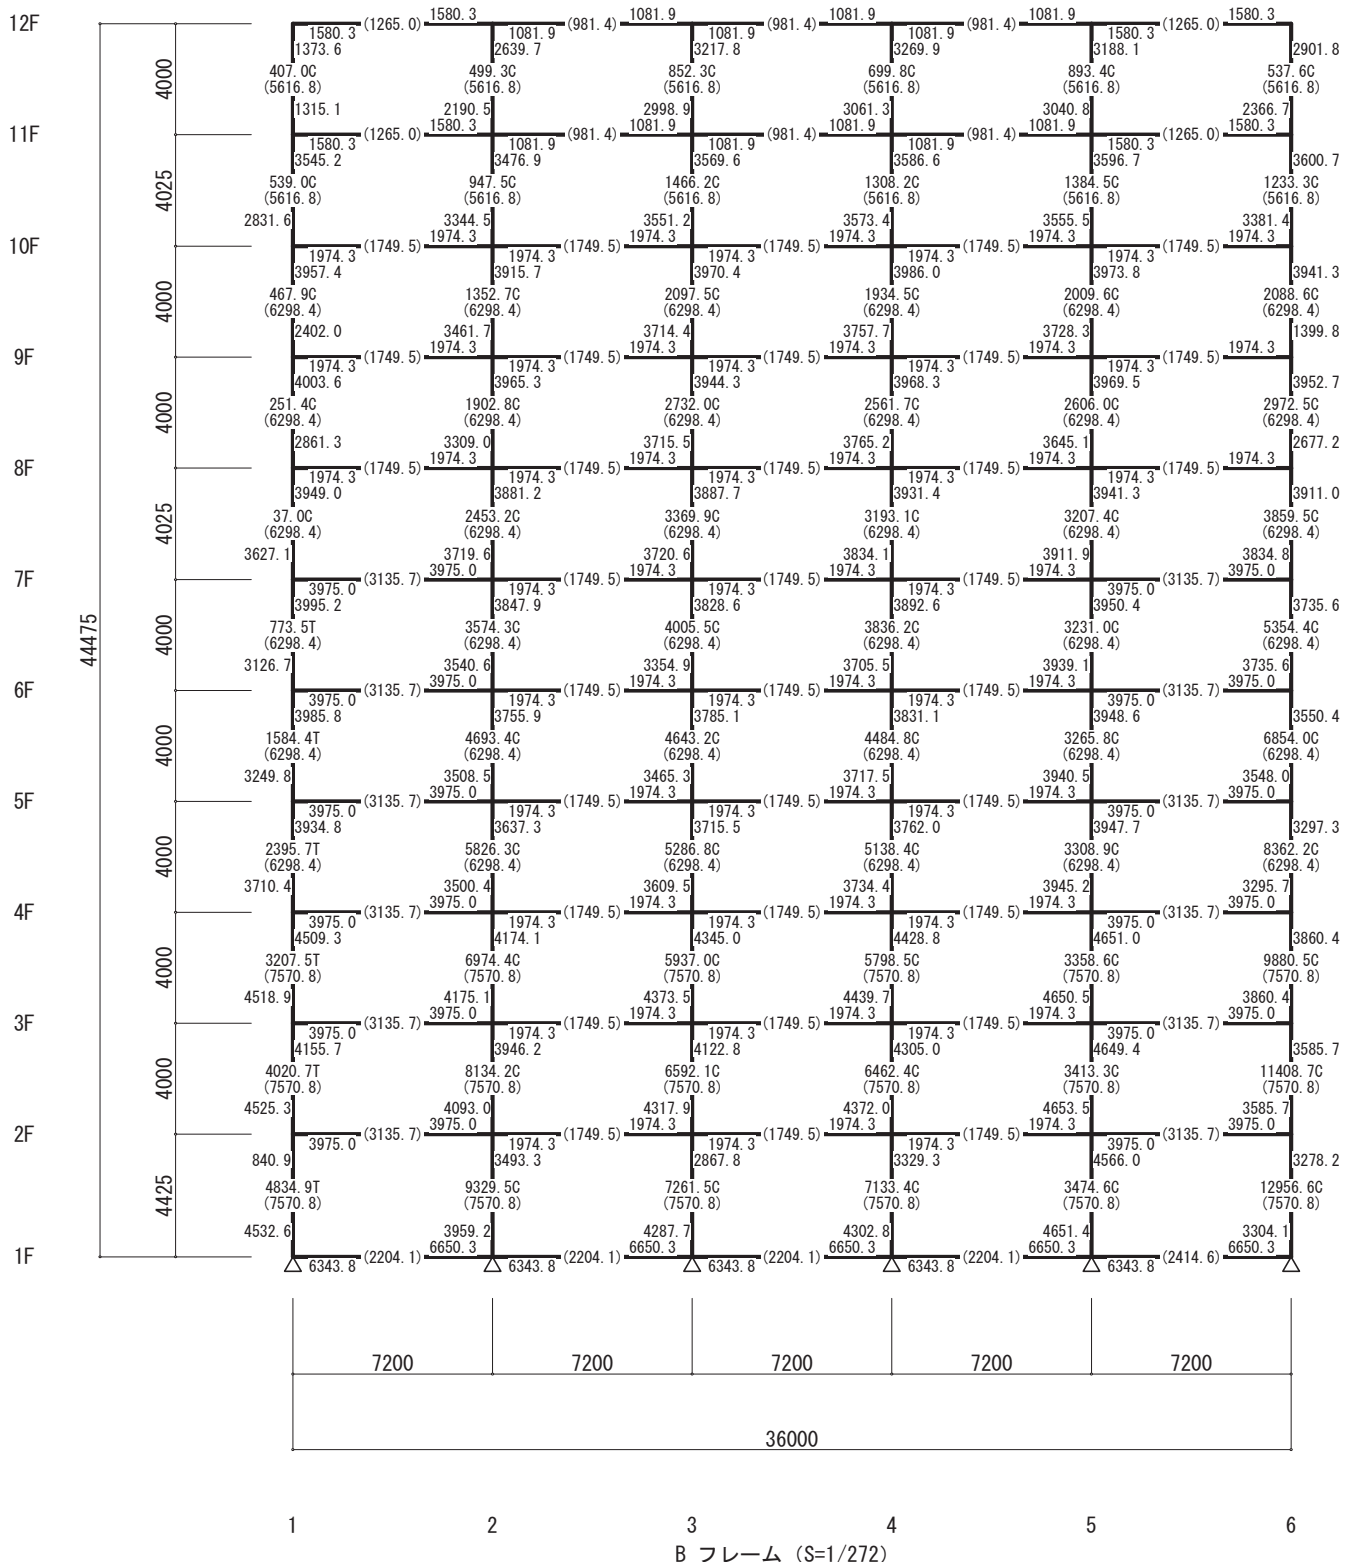


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

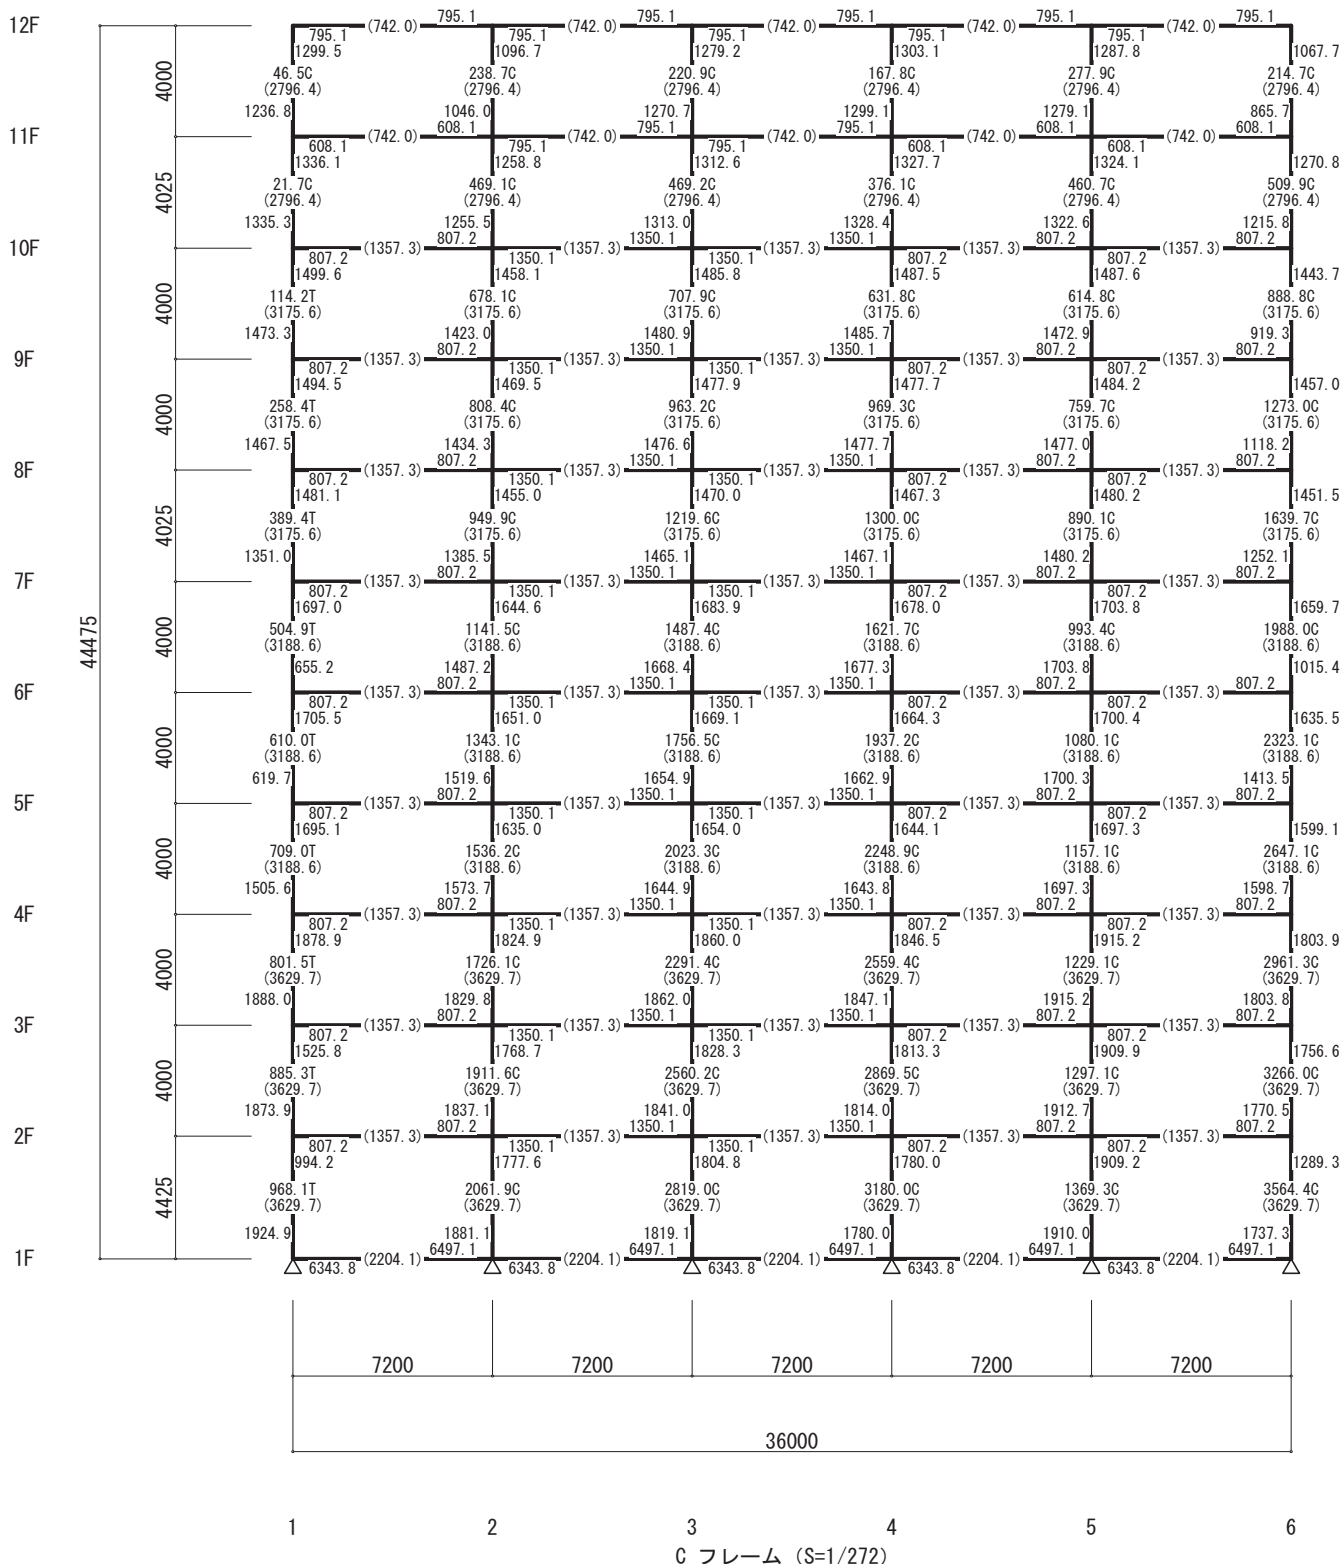


44475

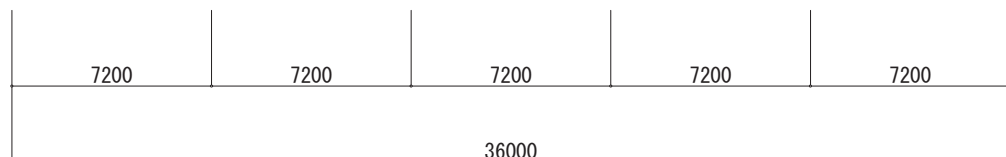


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

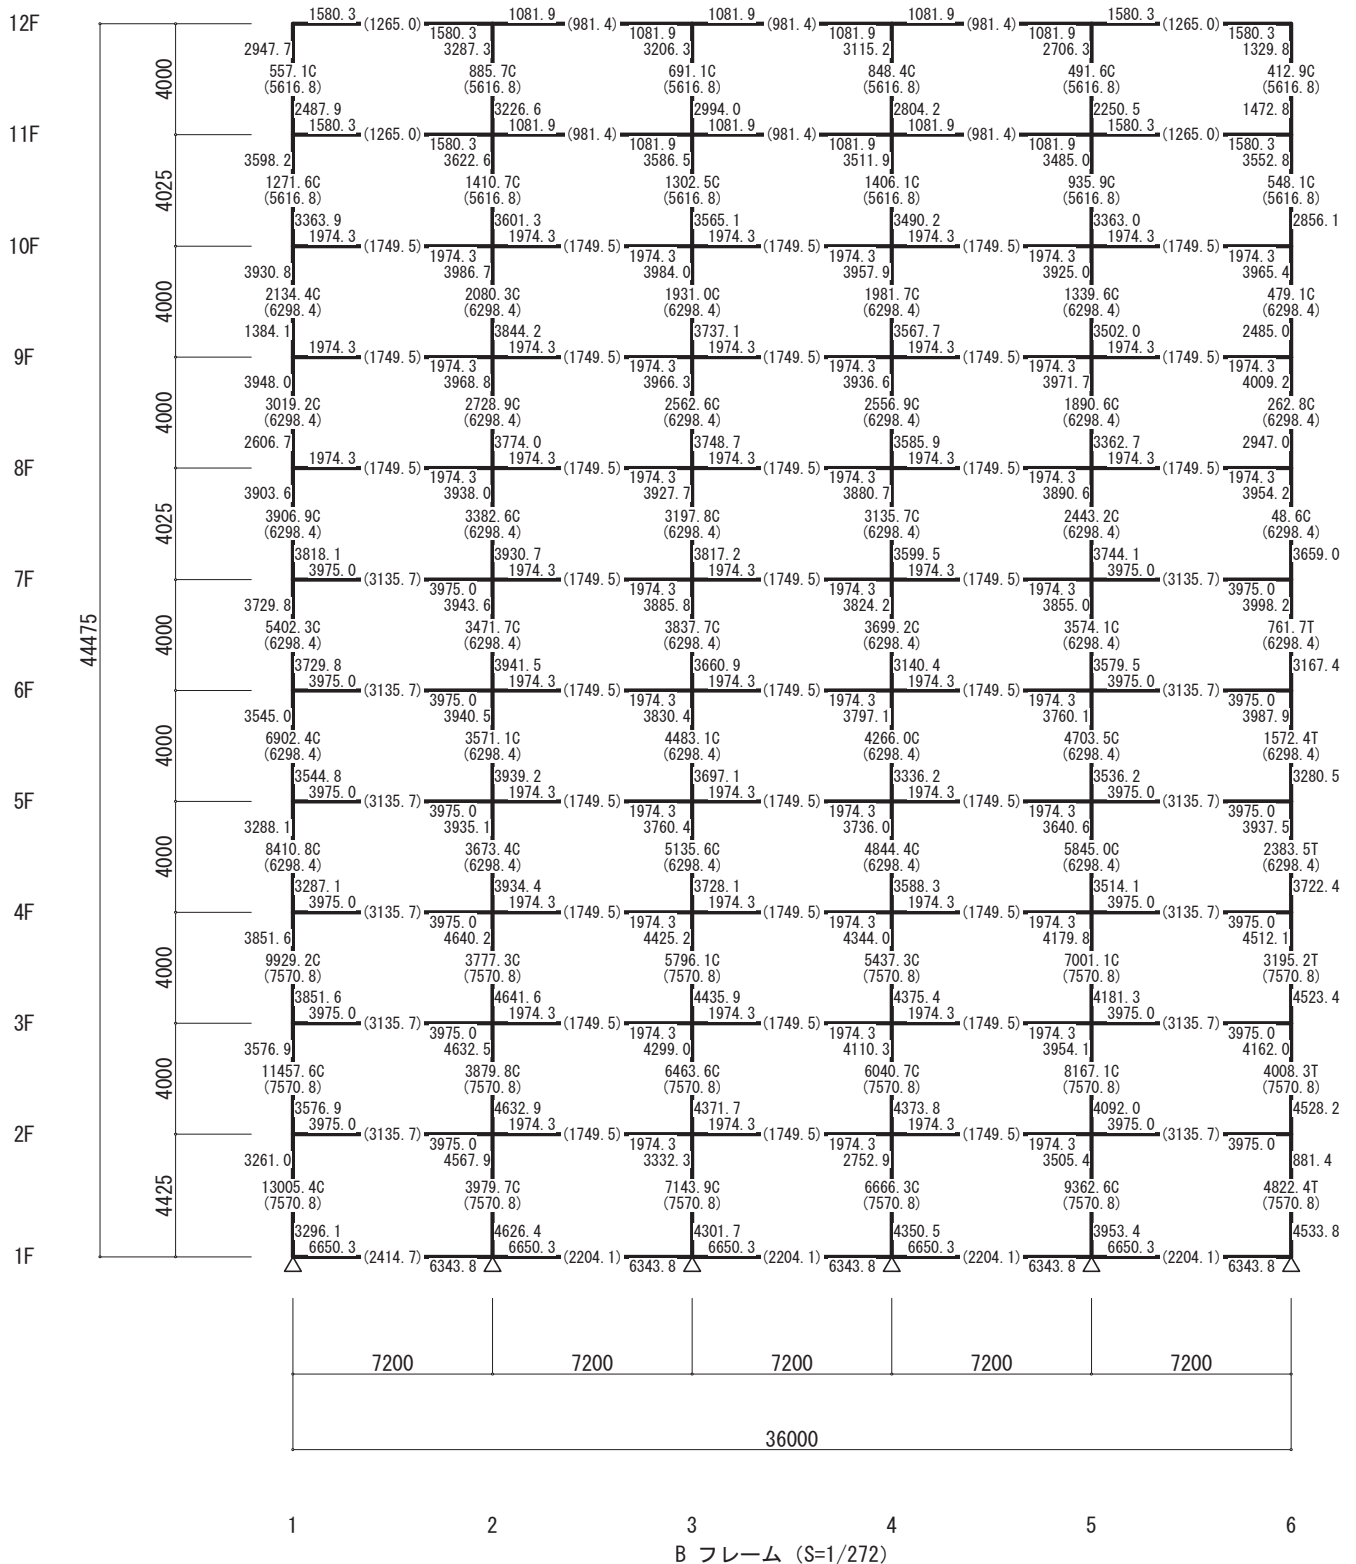


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

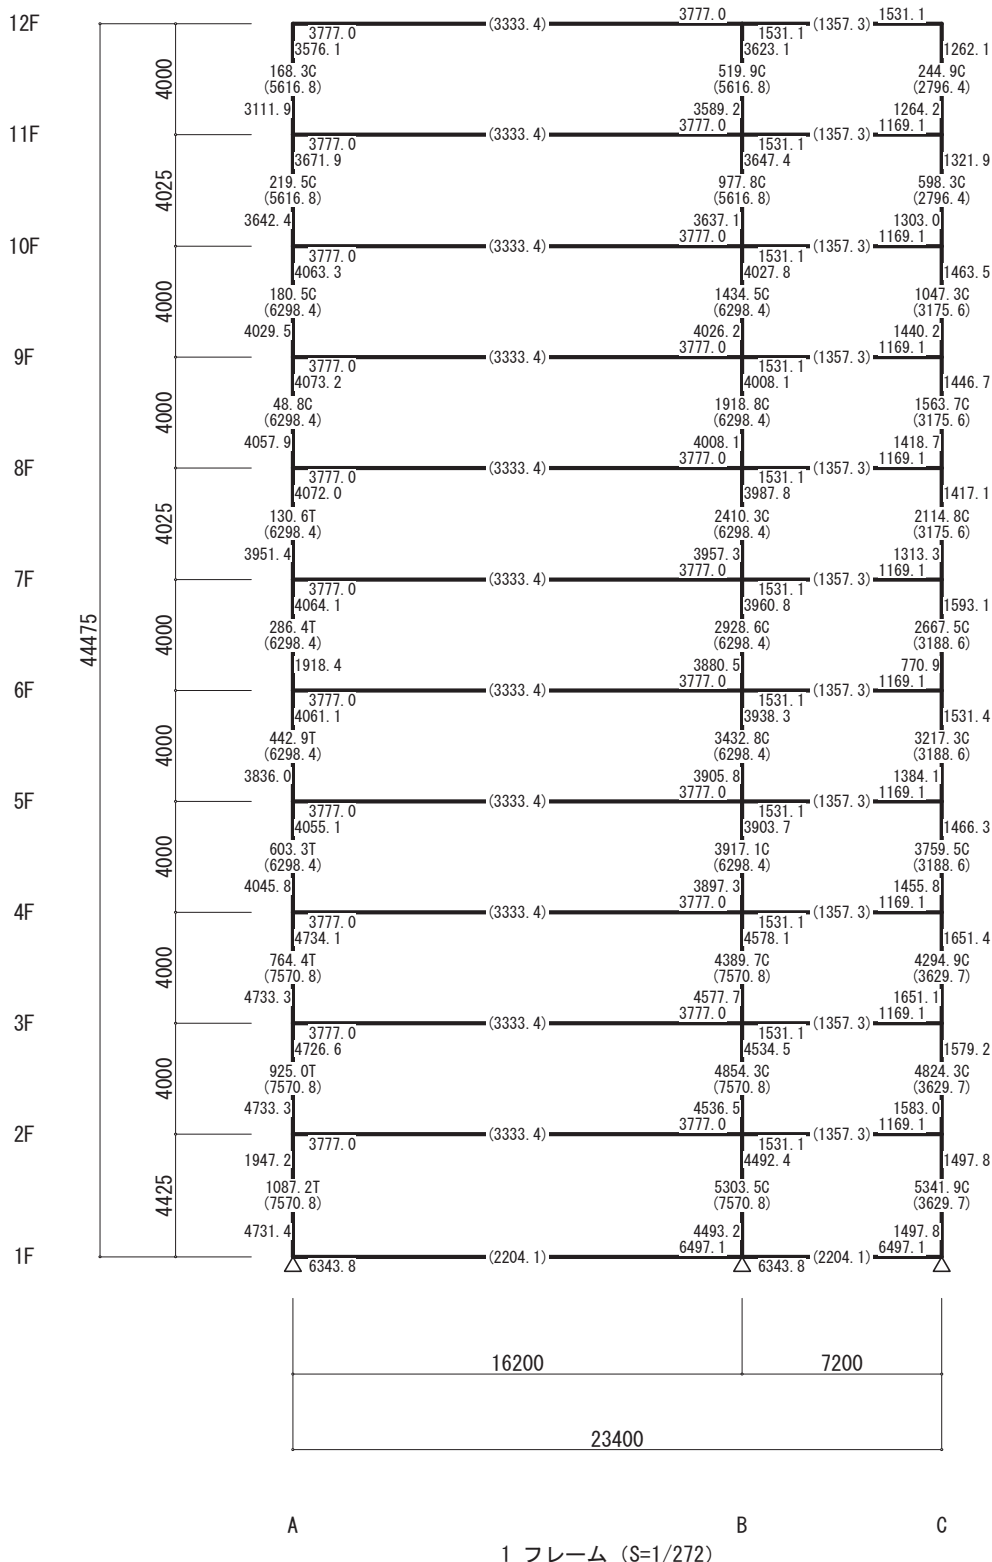


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

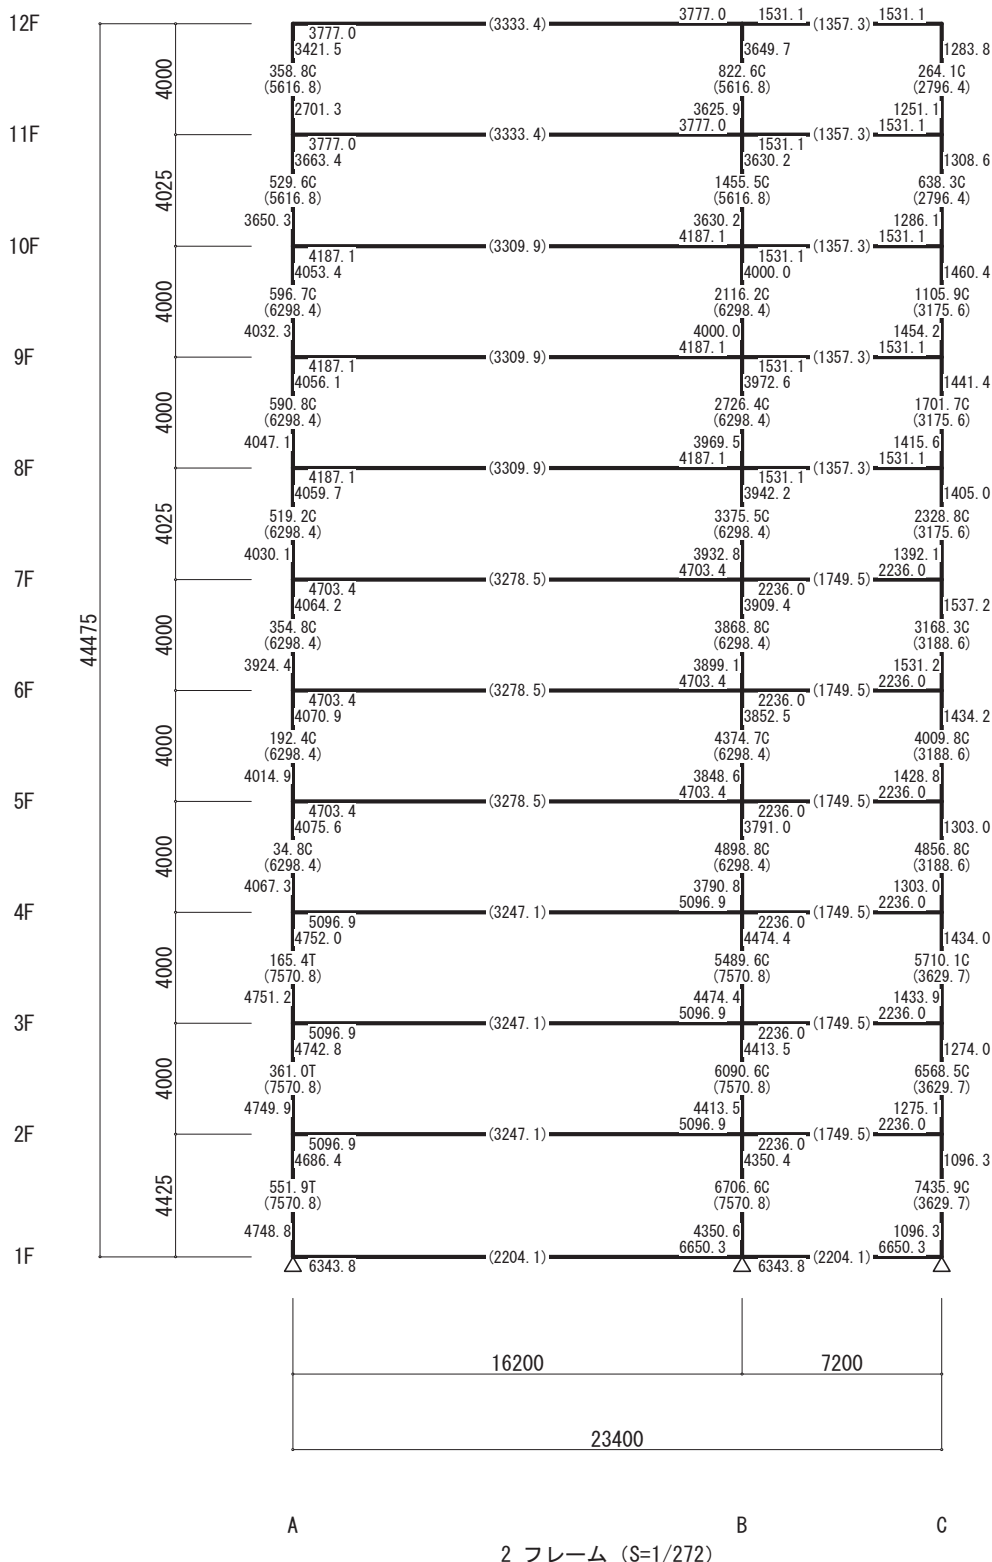


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

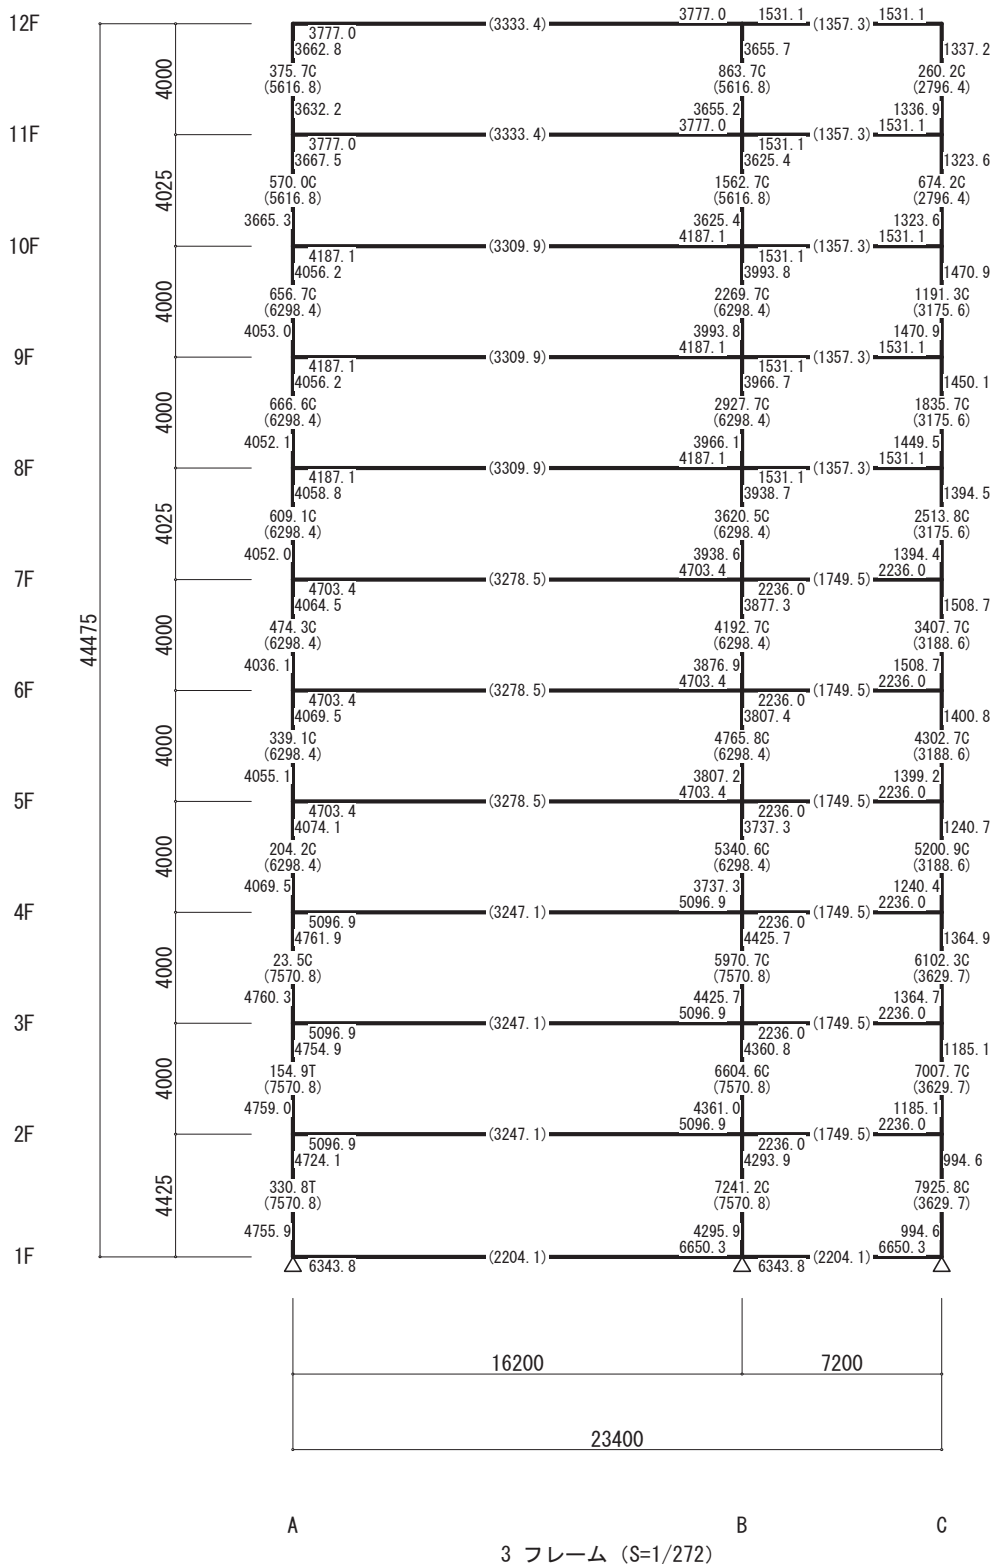


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

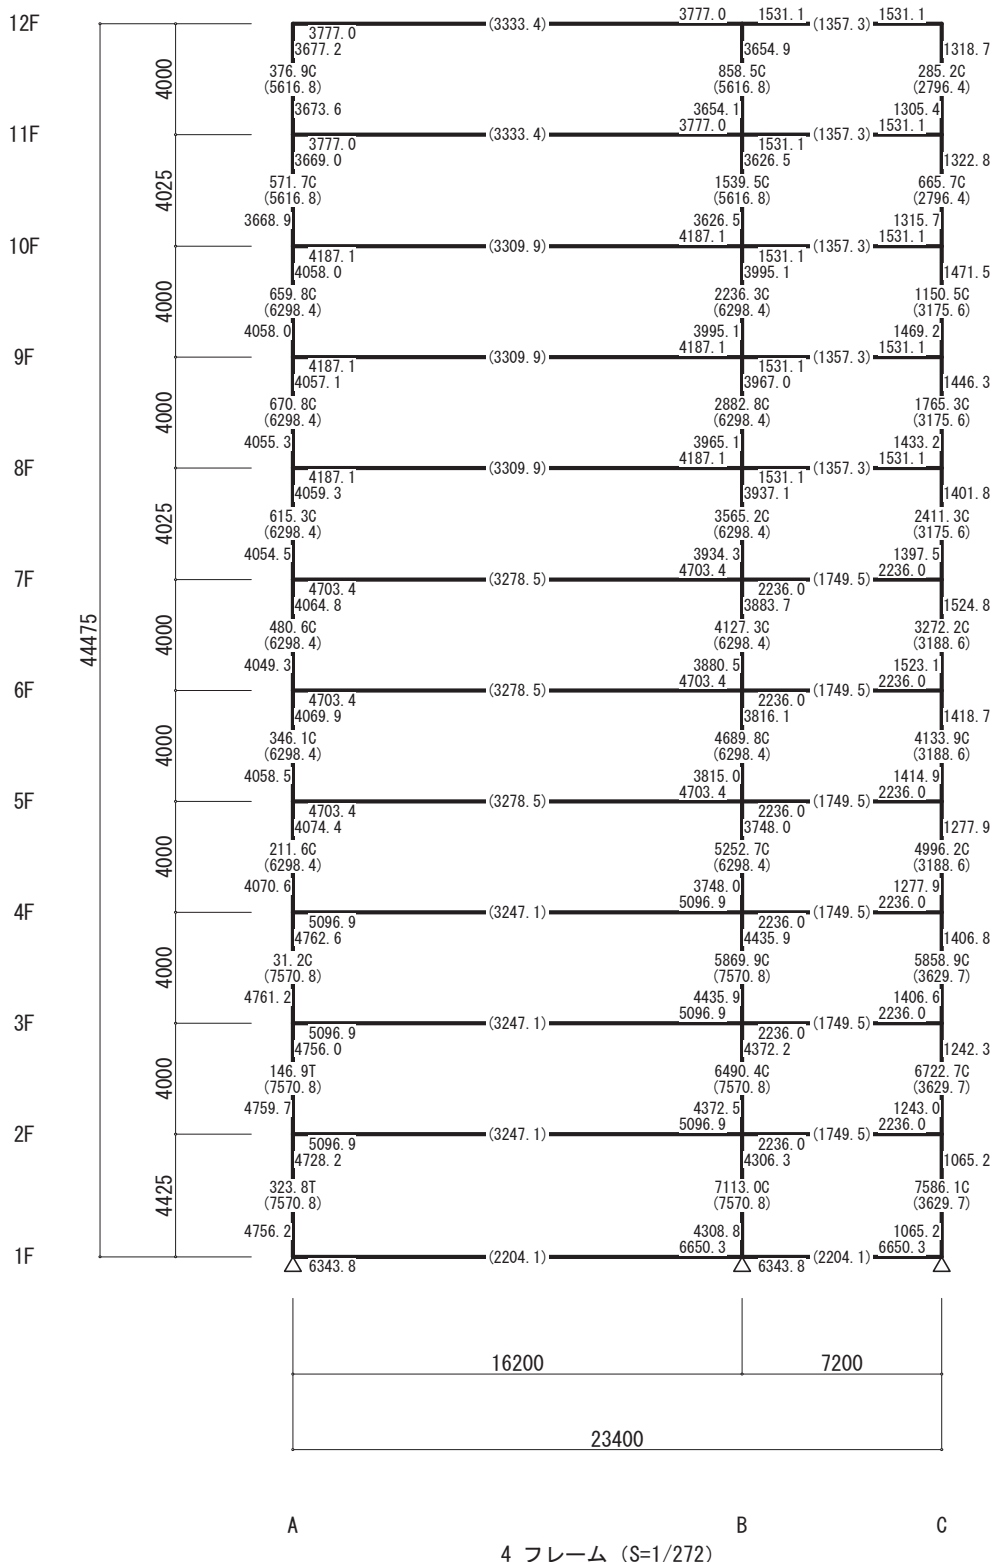


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

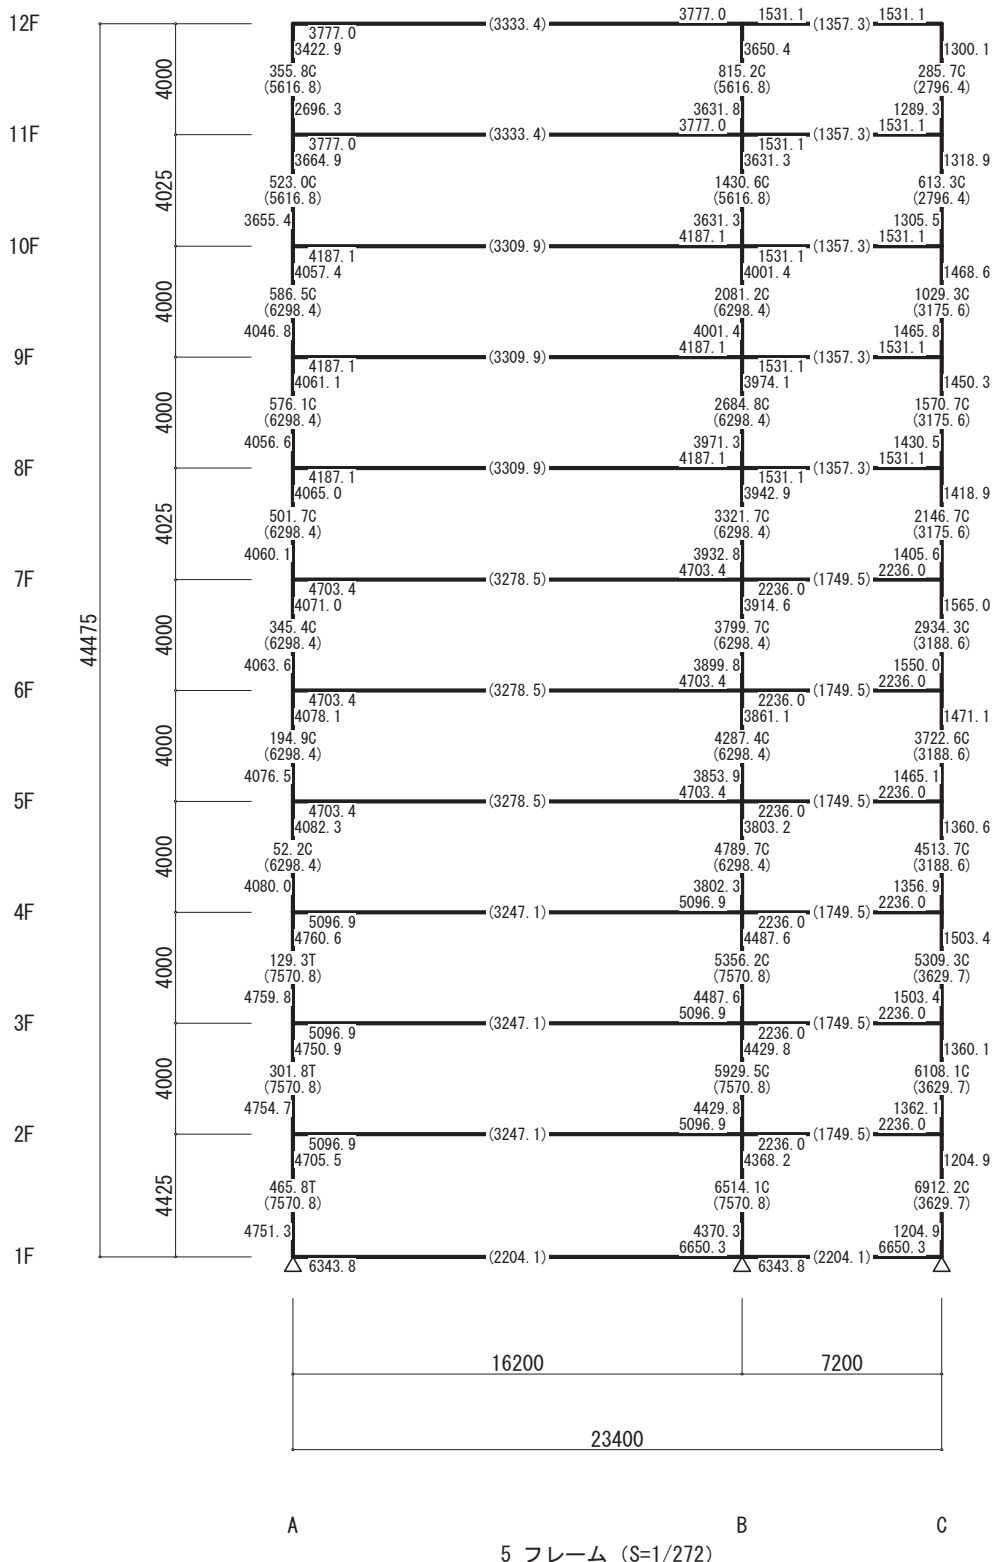


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

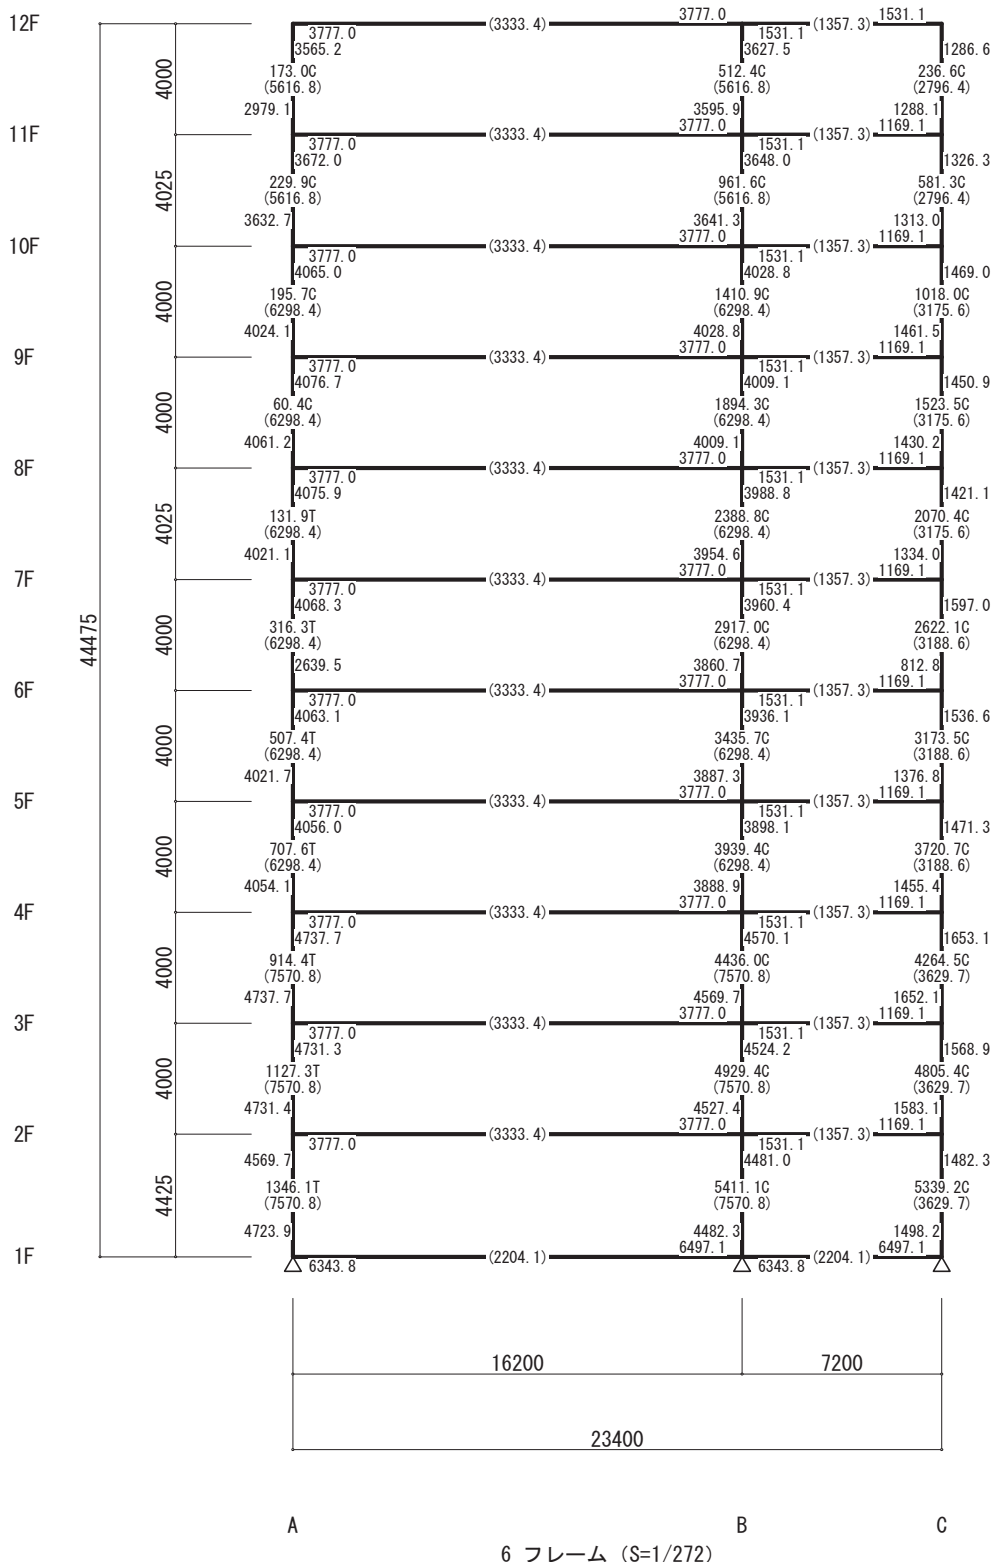


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

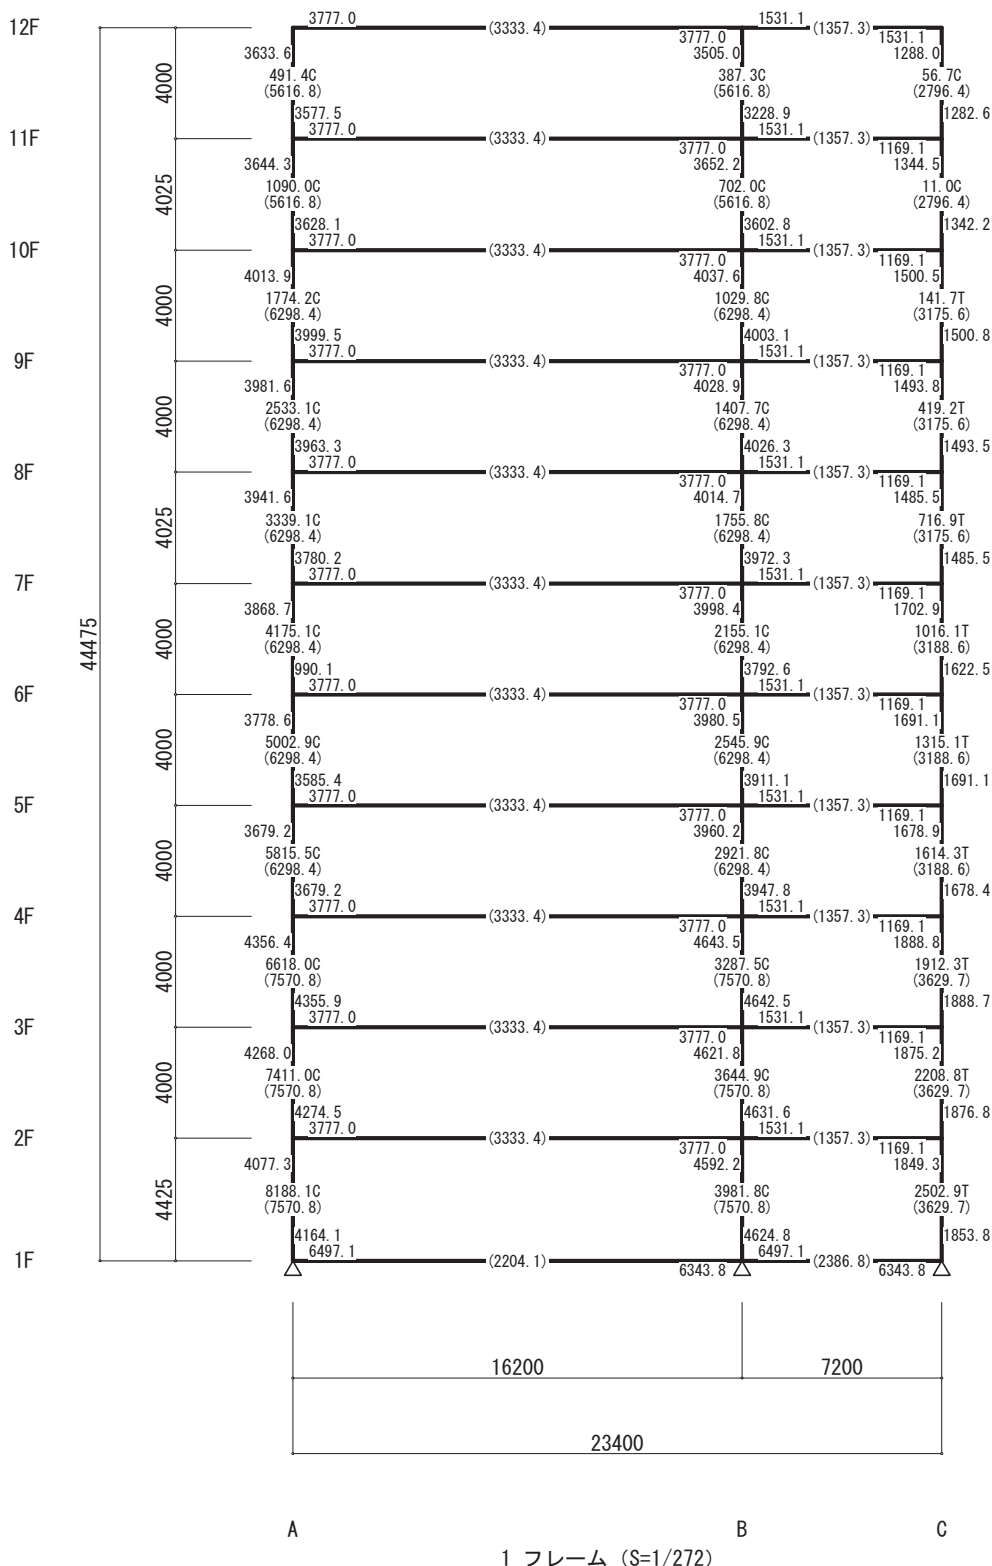


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

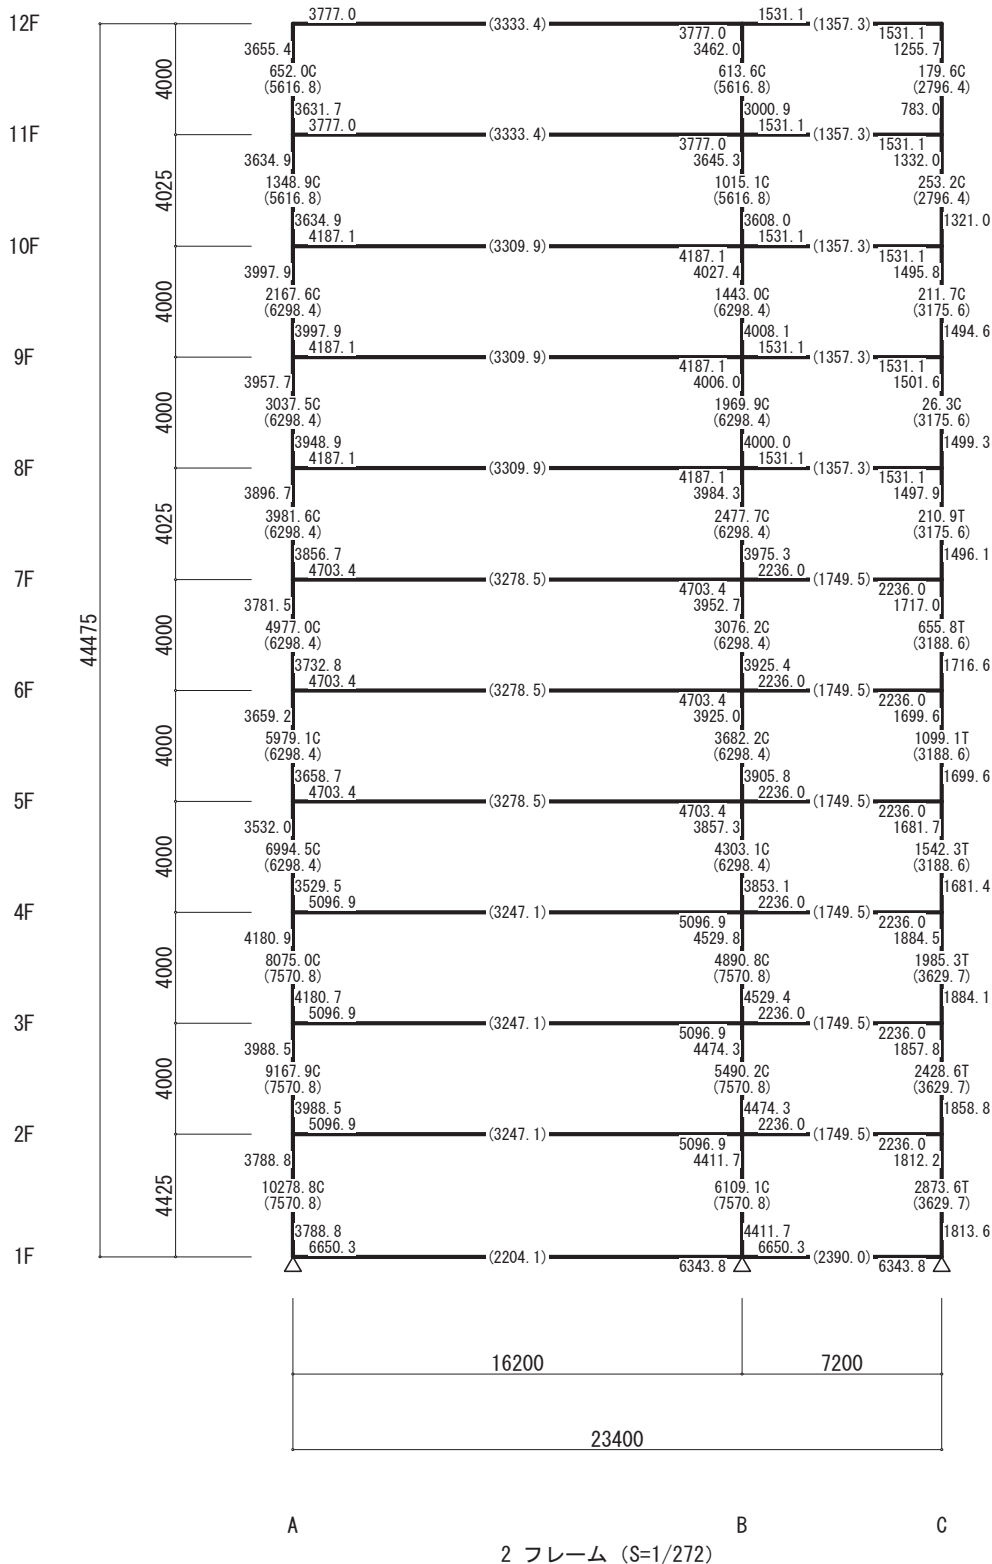


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

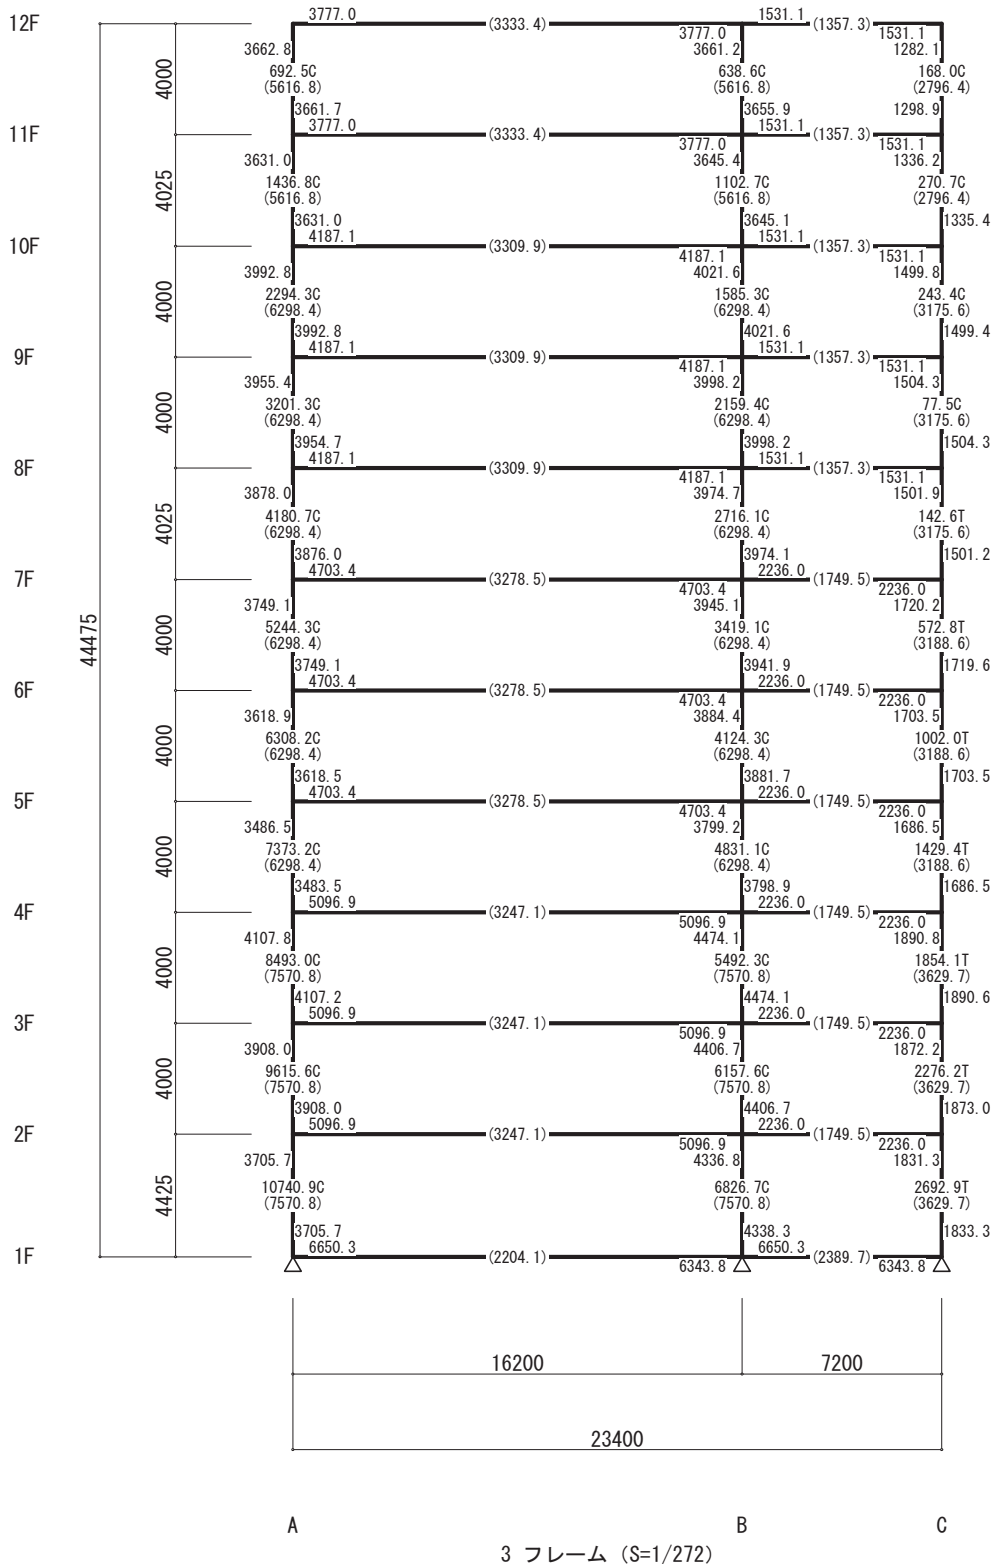


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

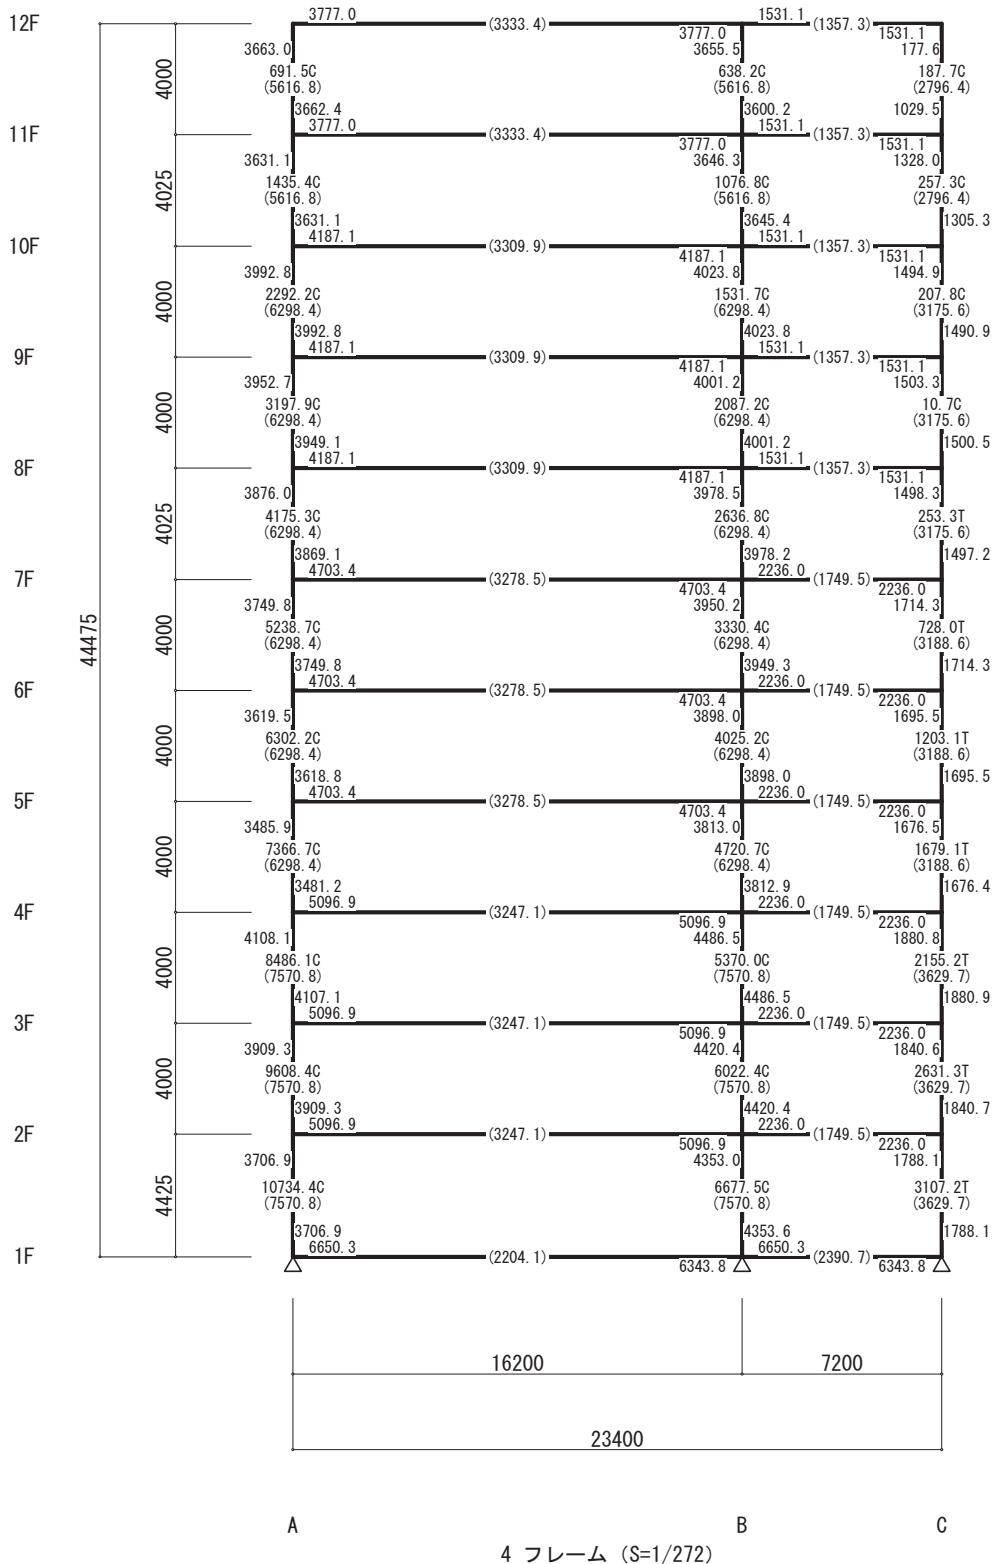


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

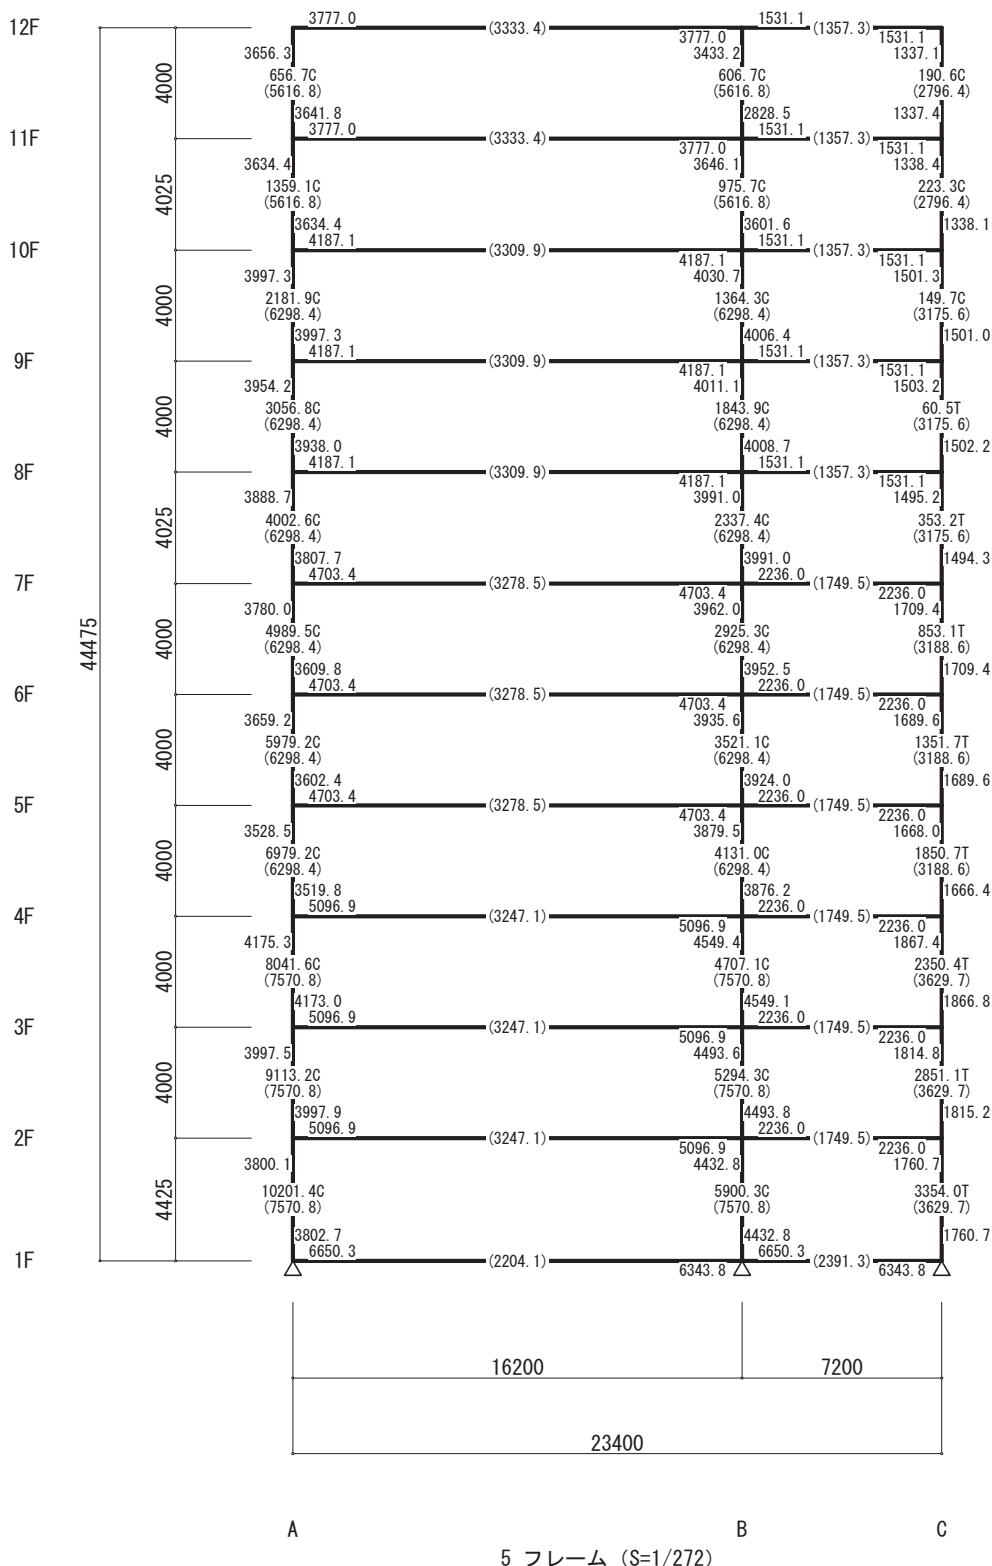

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

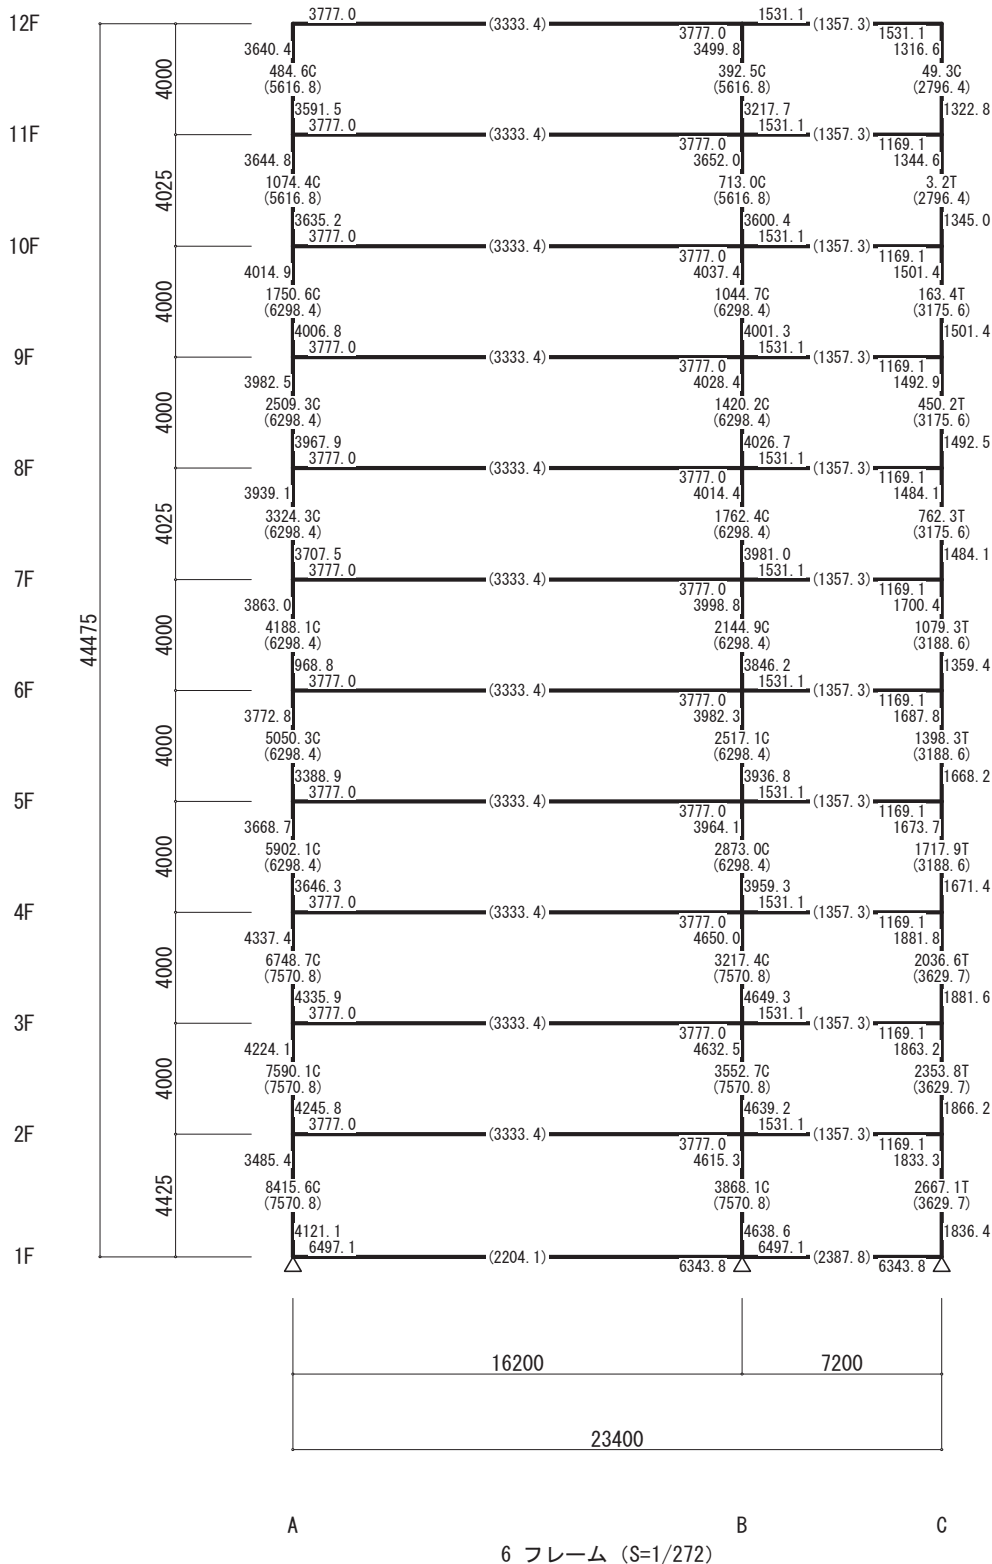


U-3. 4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

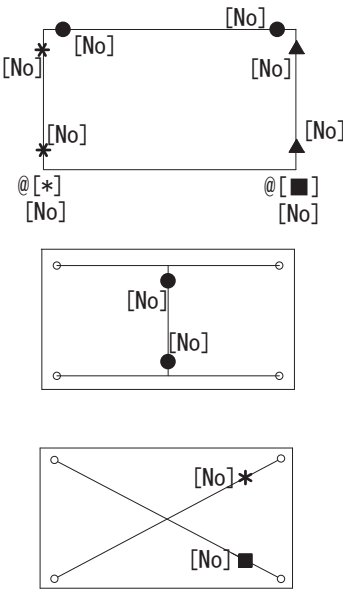


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

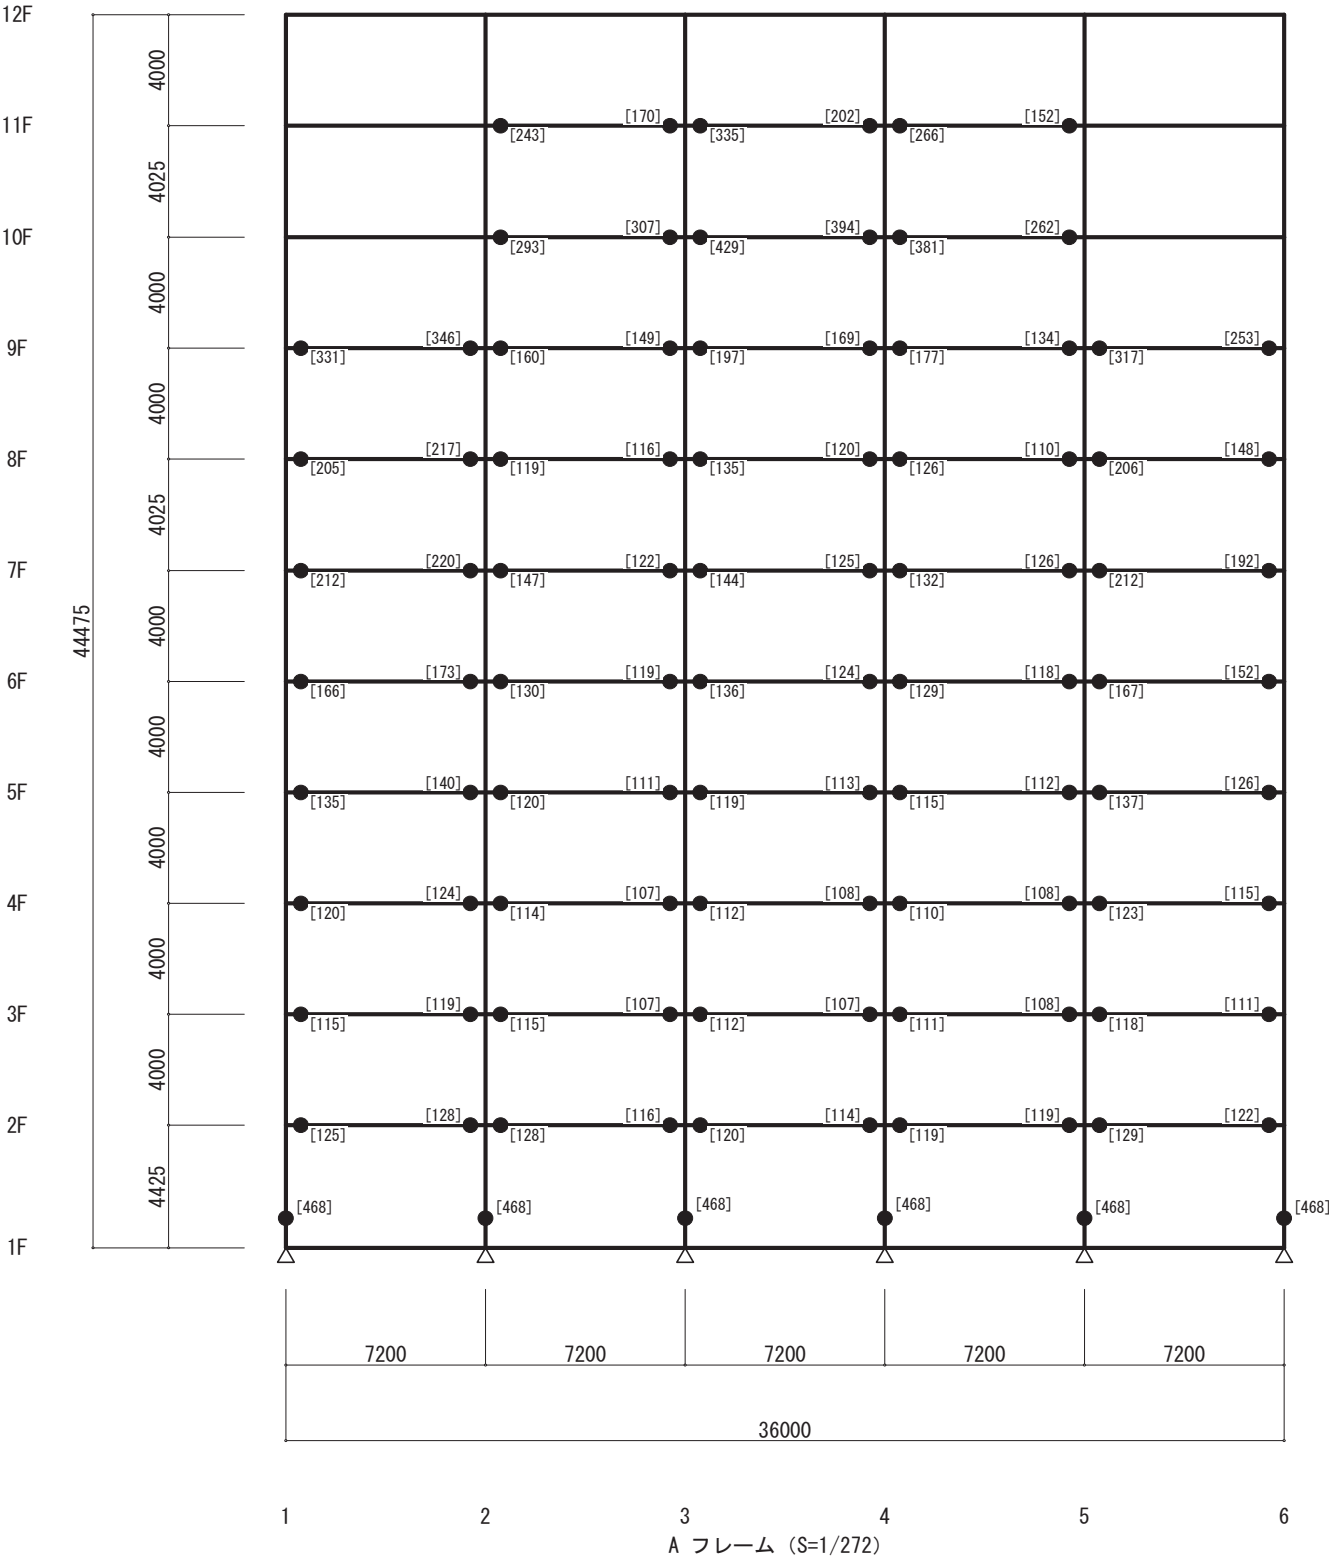


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

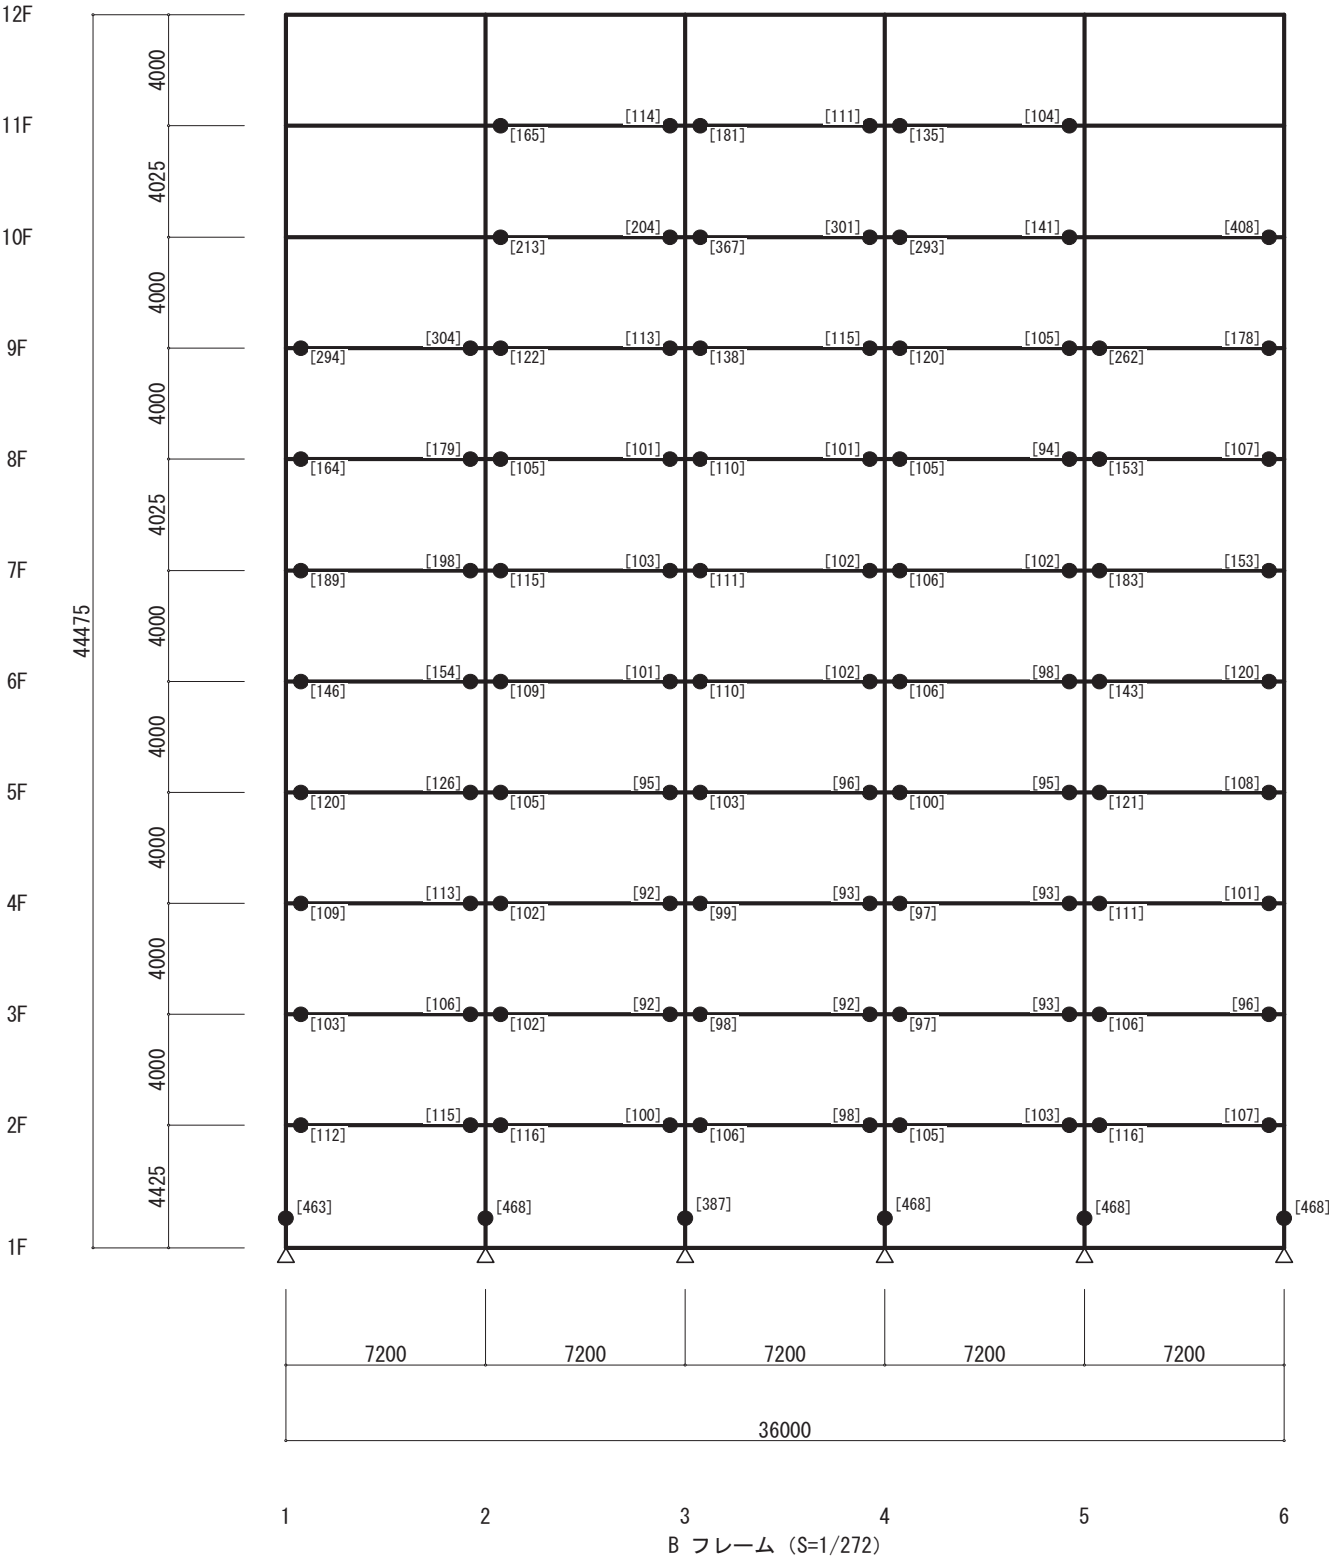


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

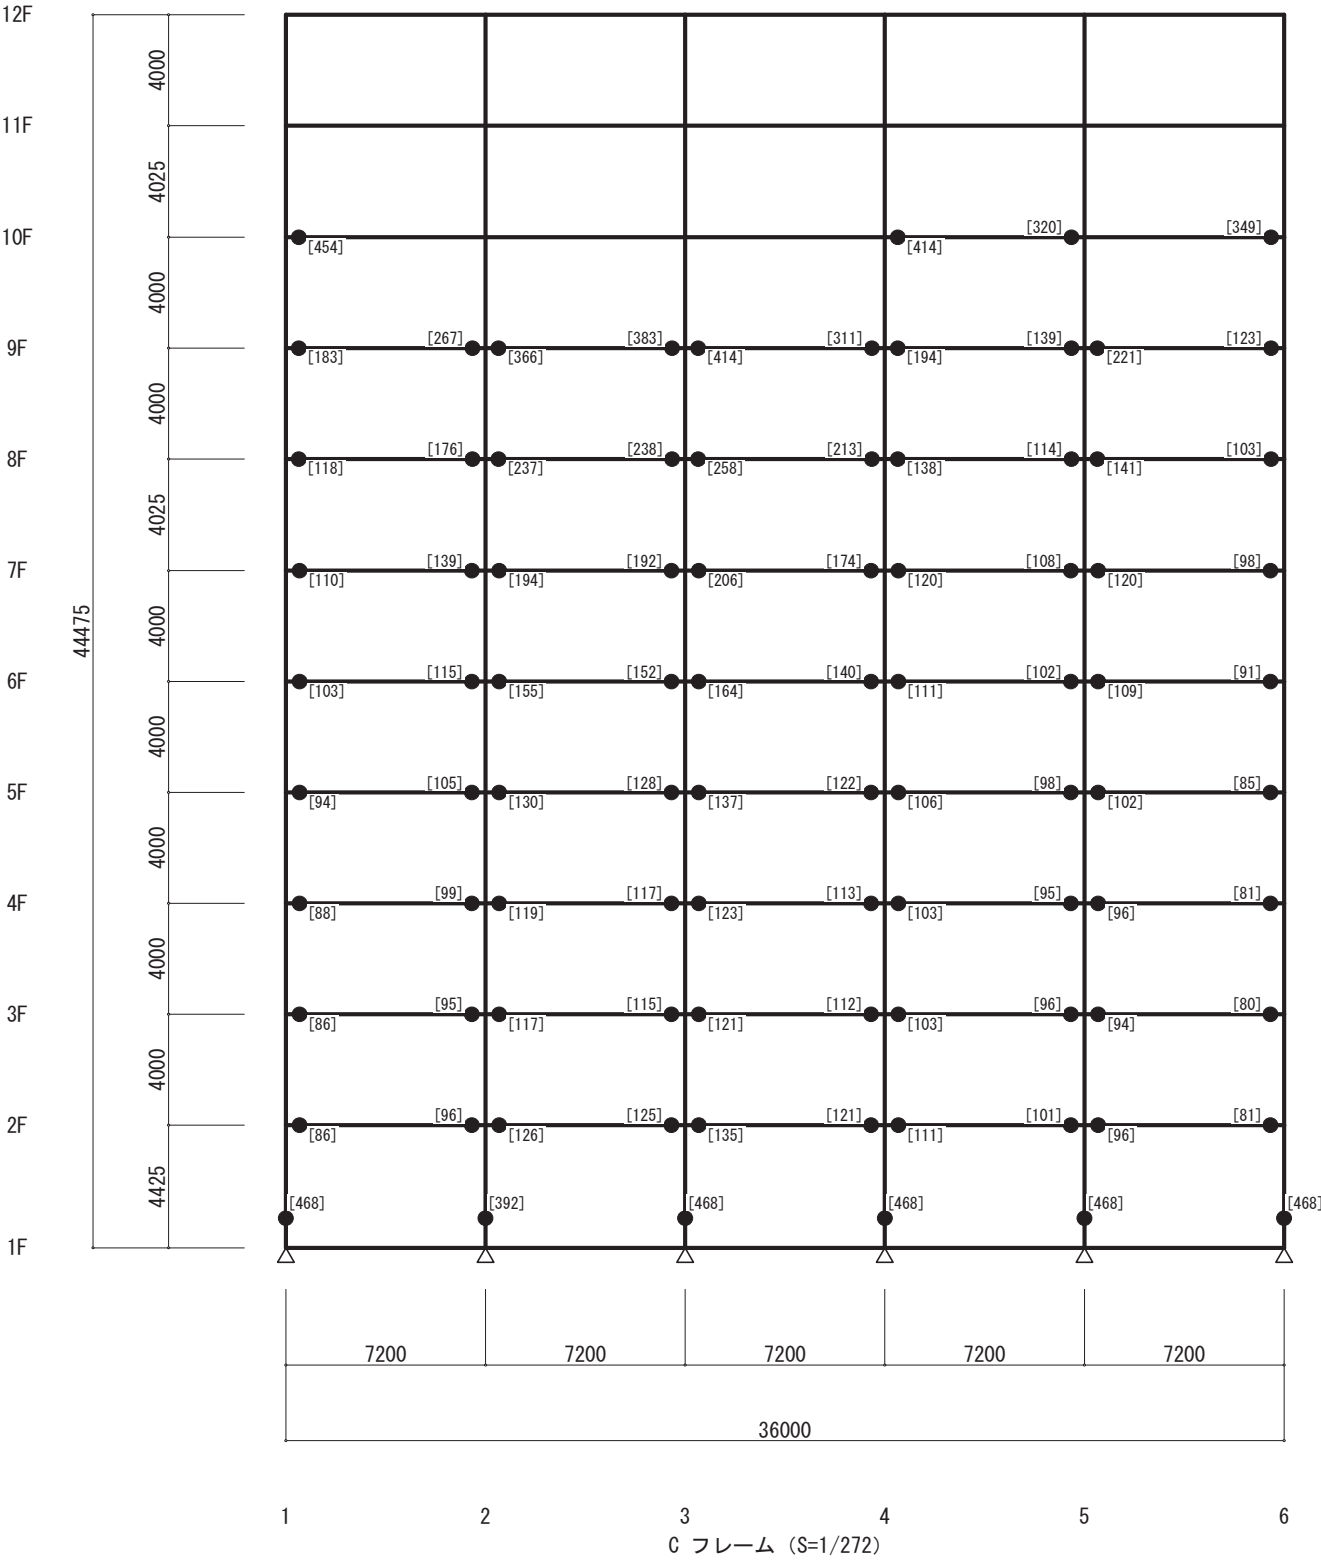


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

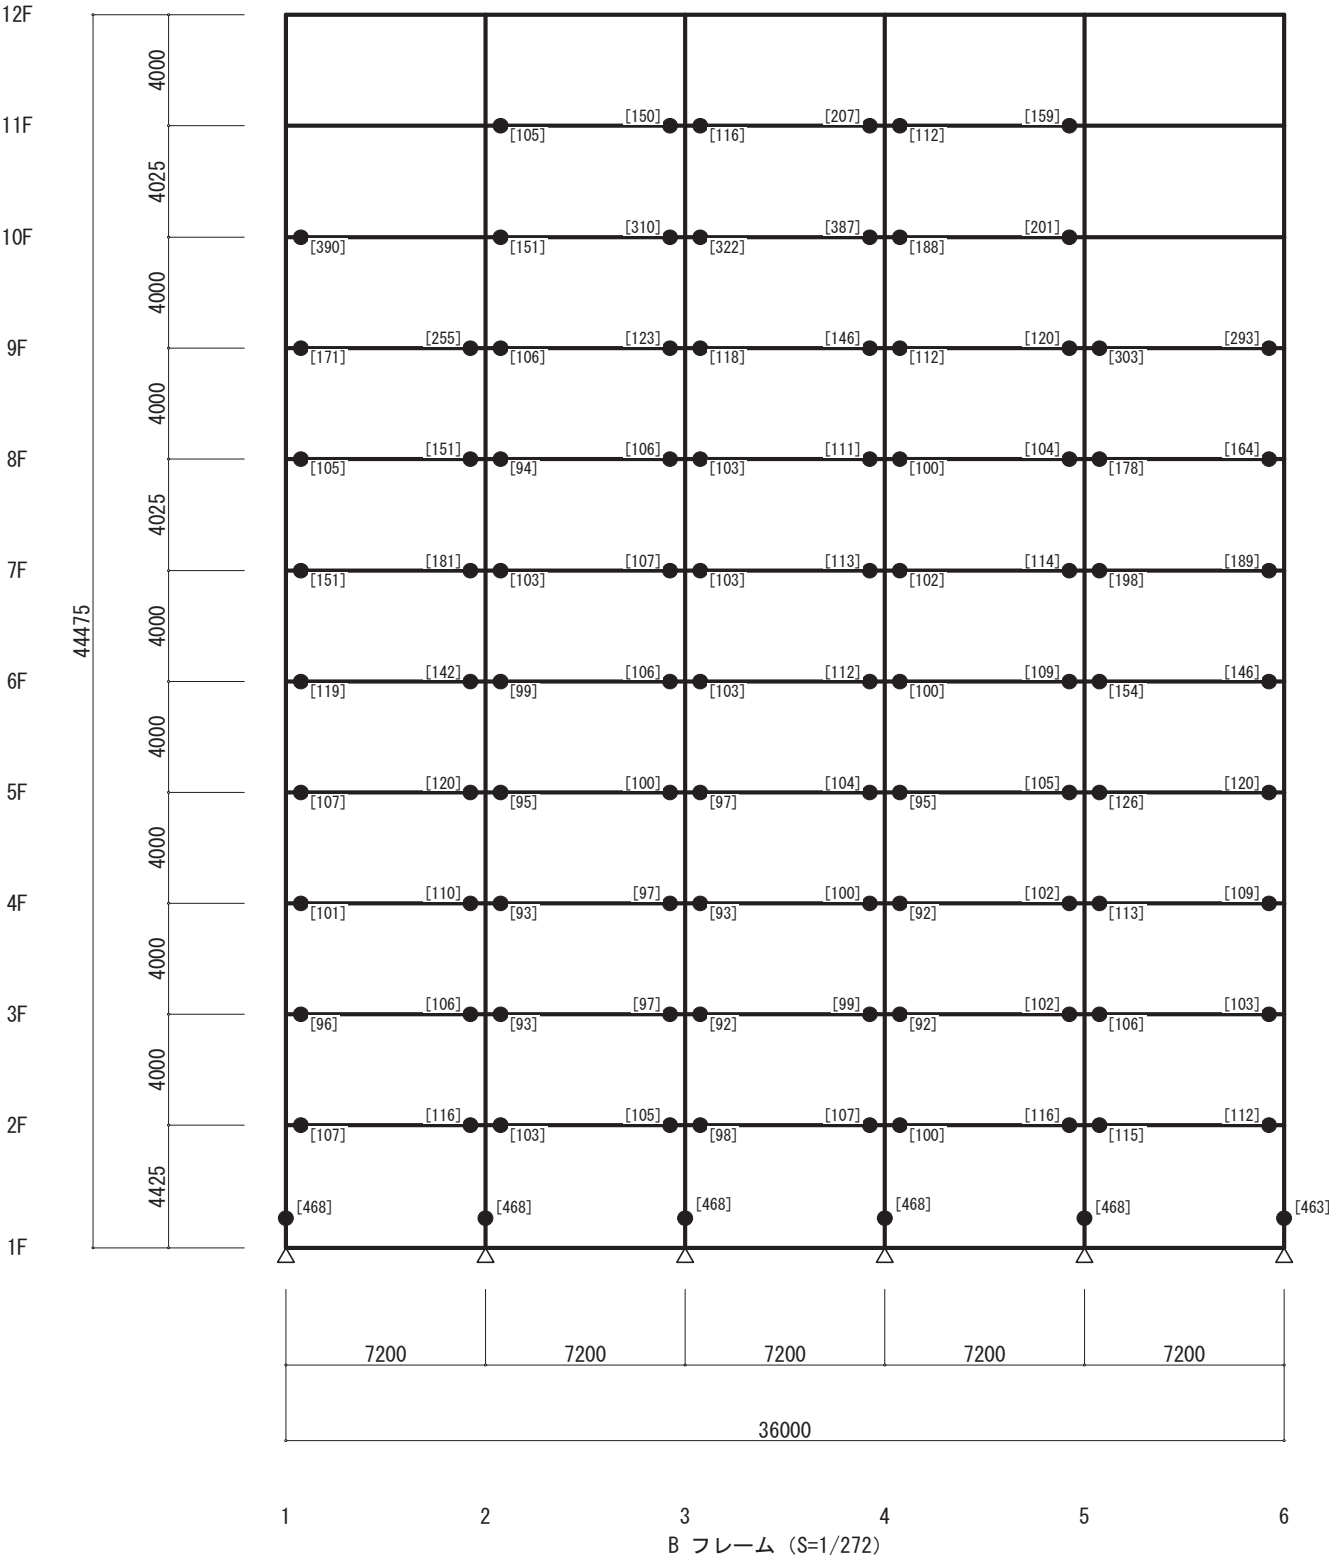


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

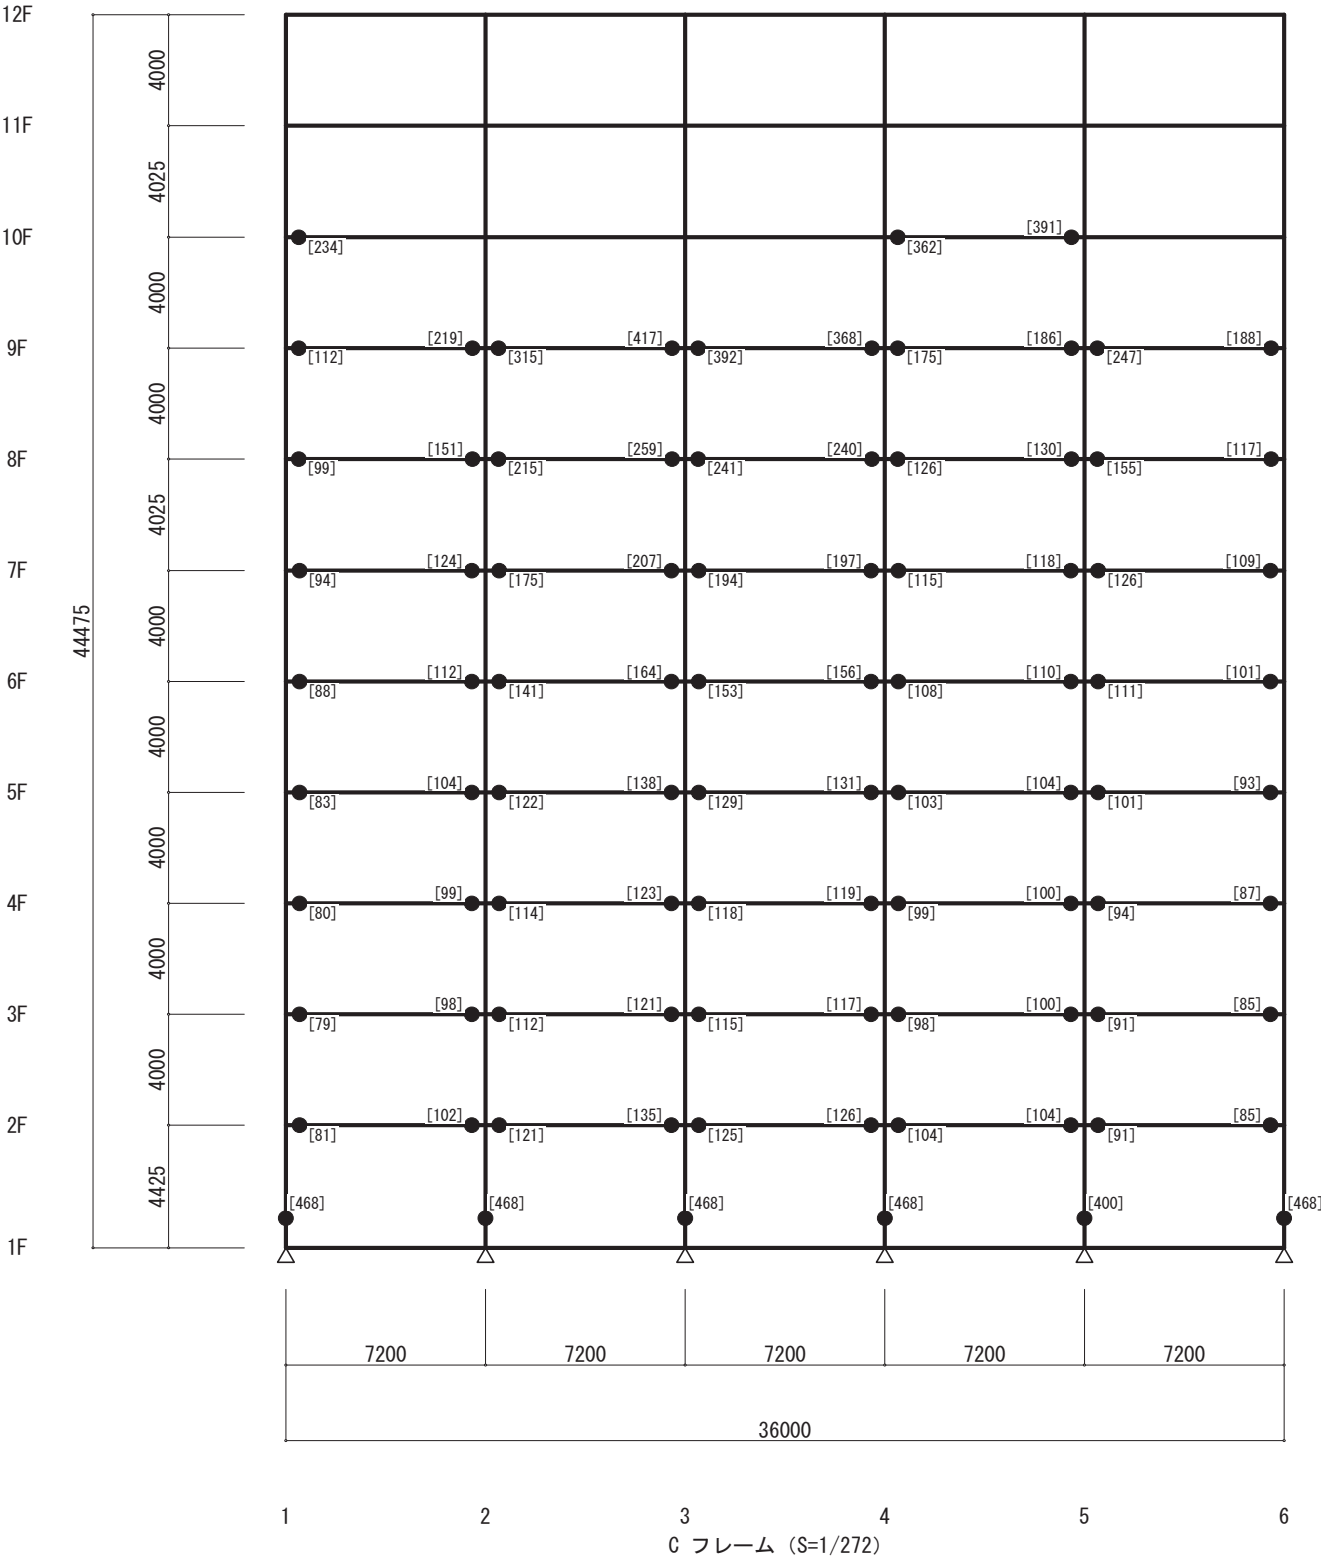


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

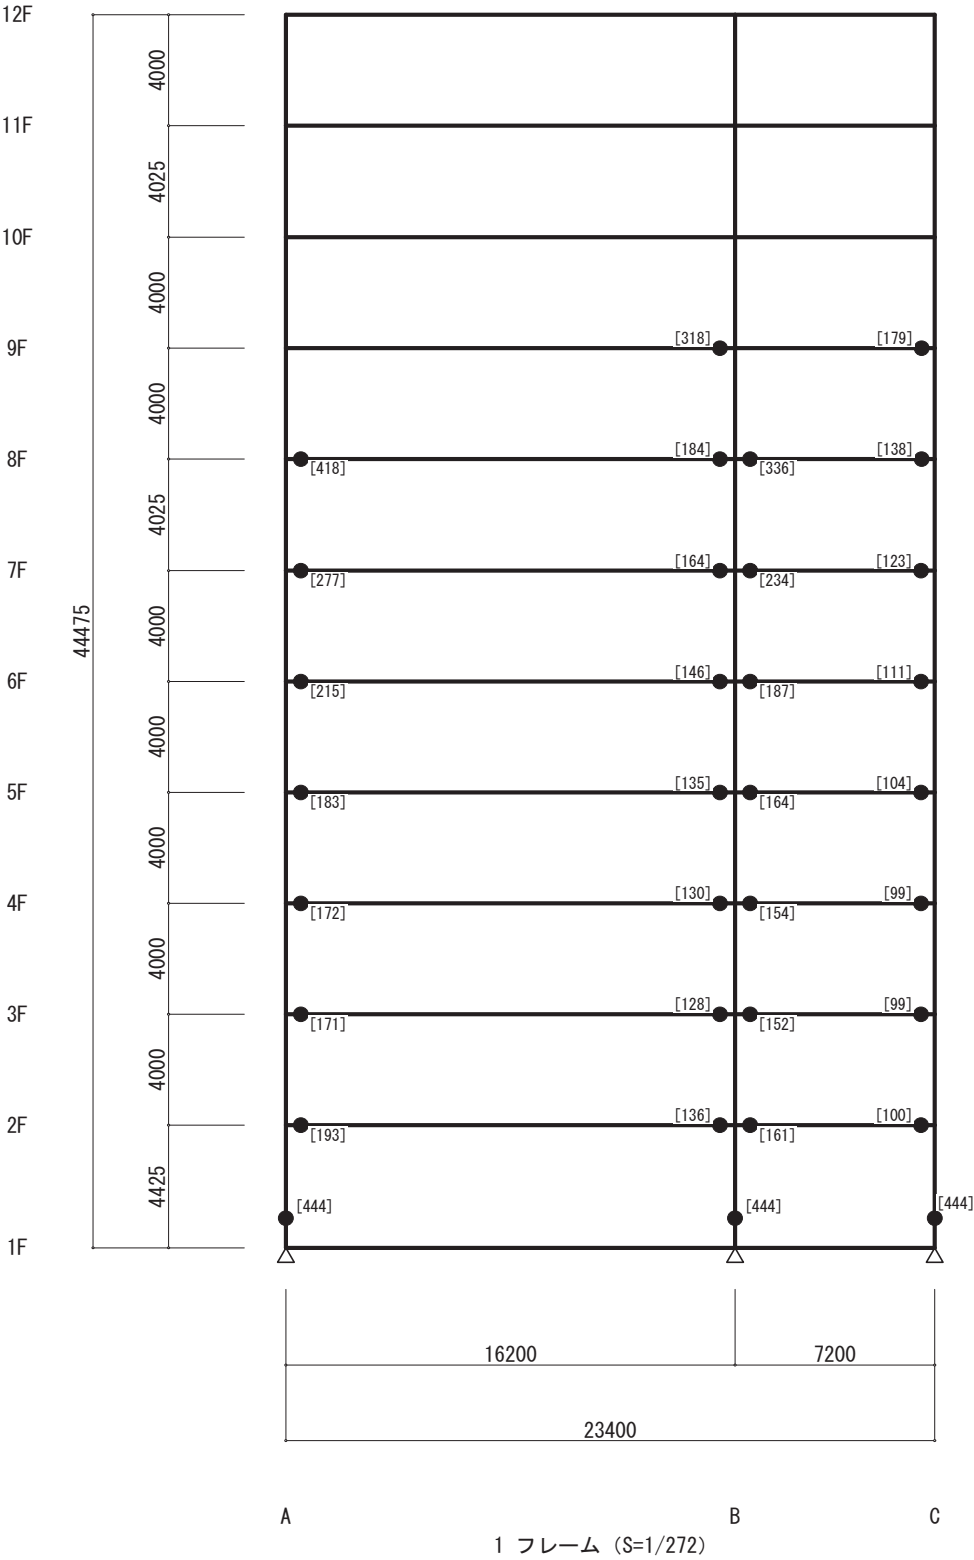


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

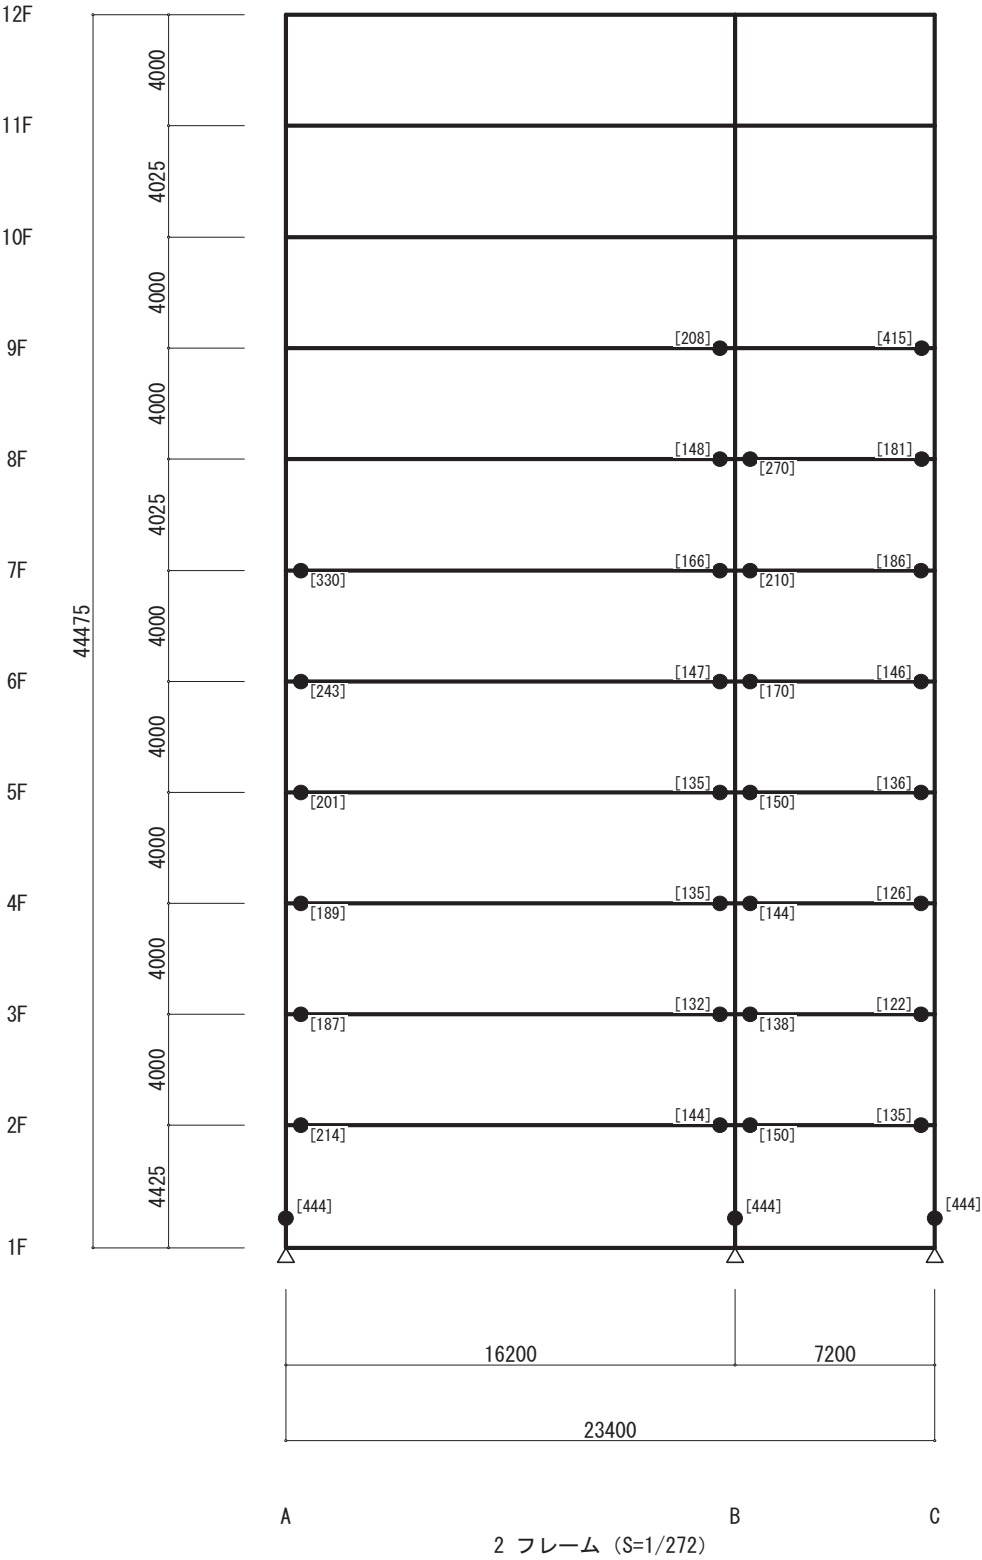


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

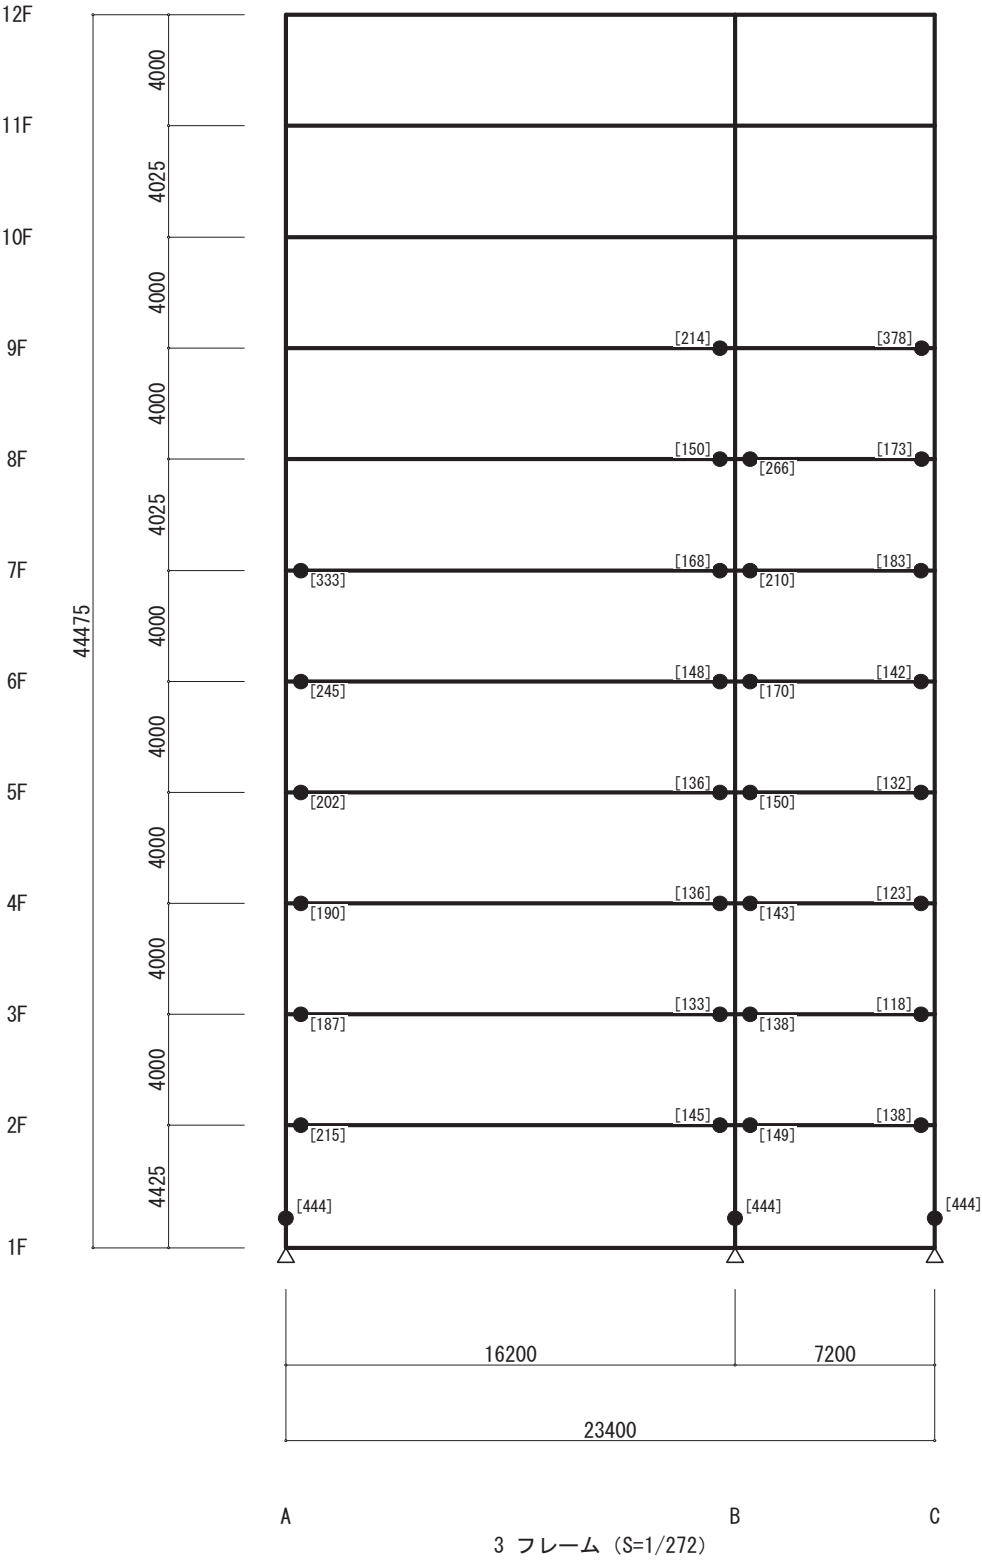


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

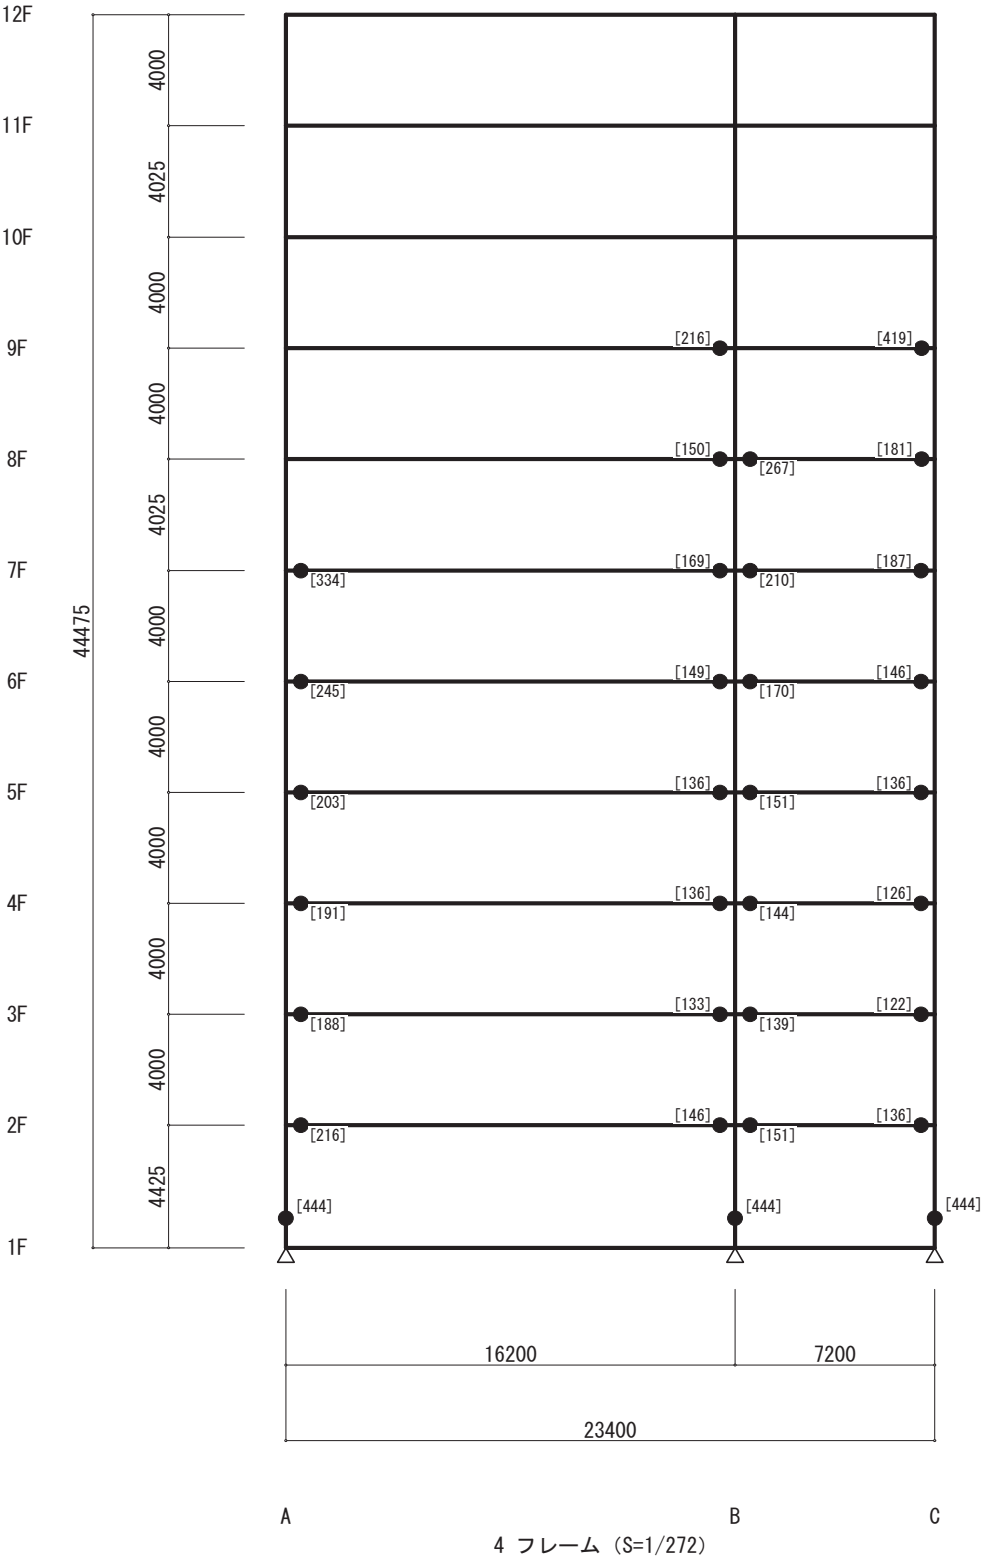


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

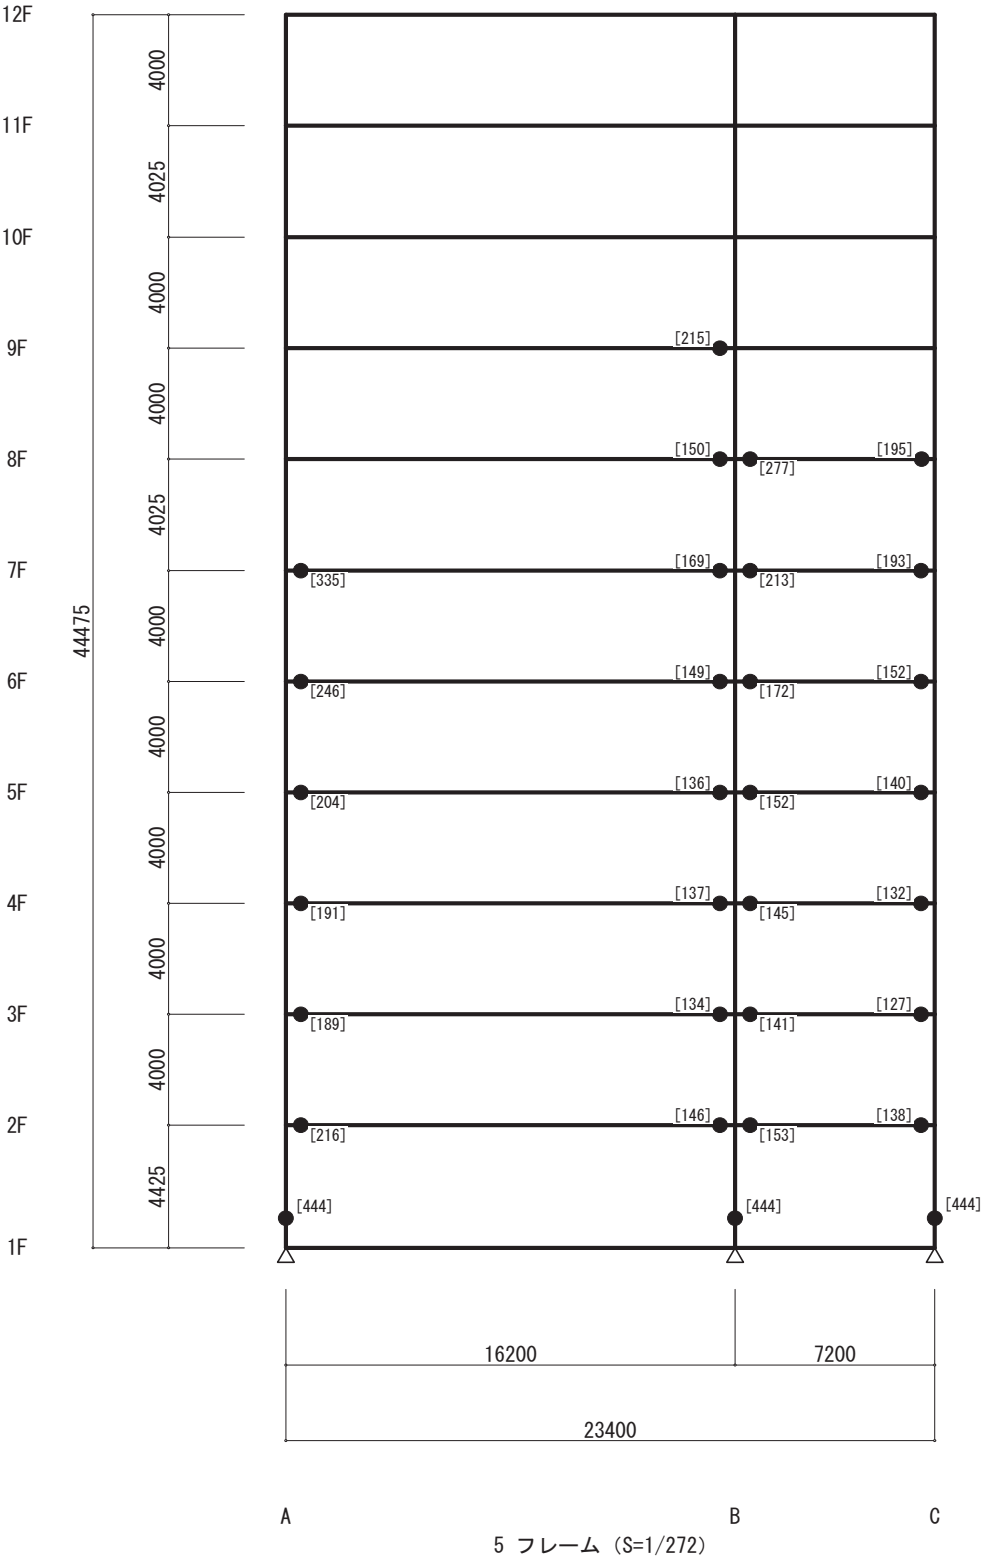


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

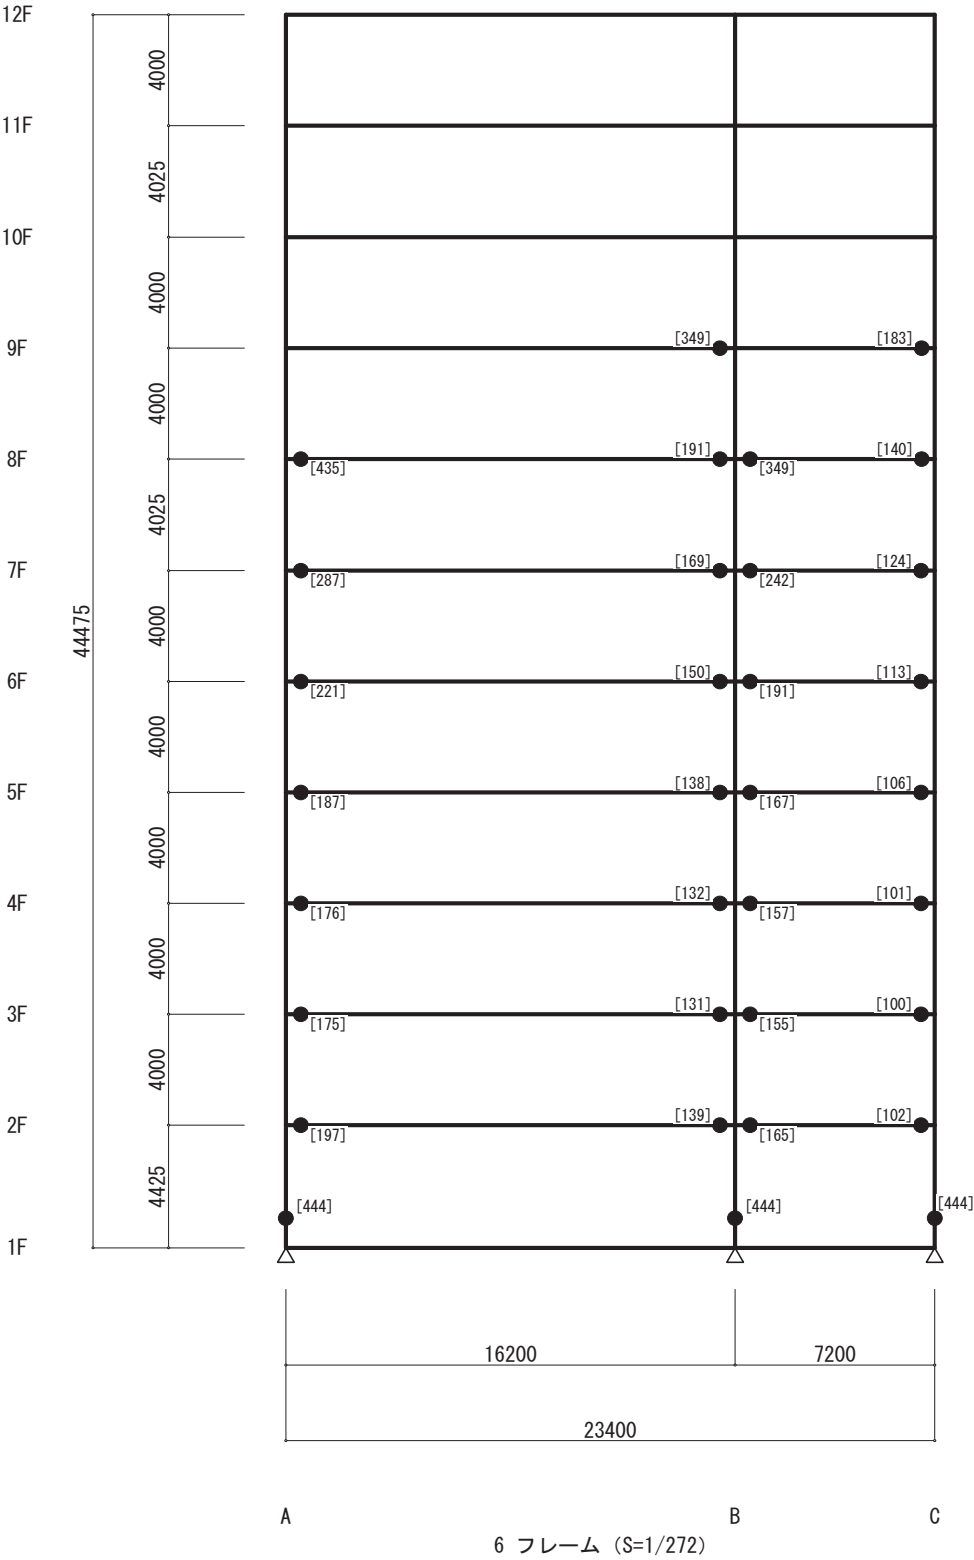


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

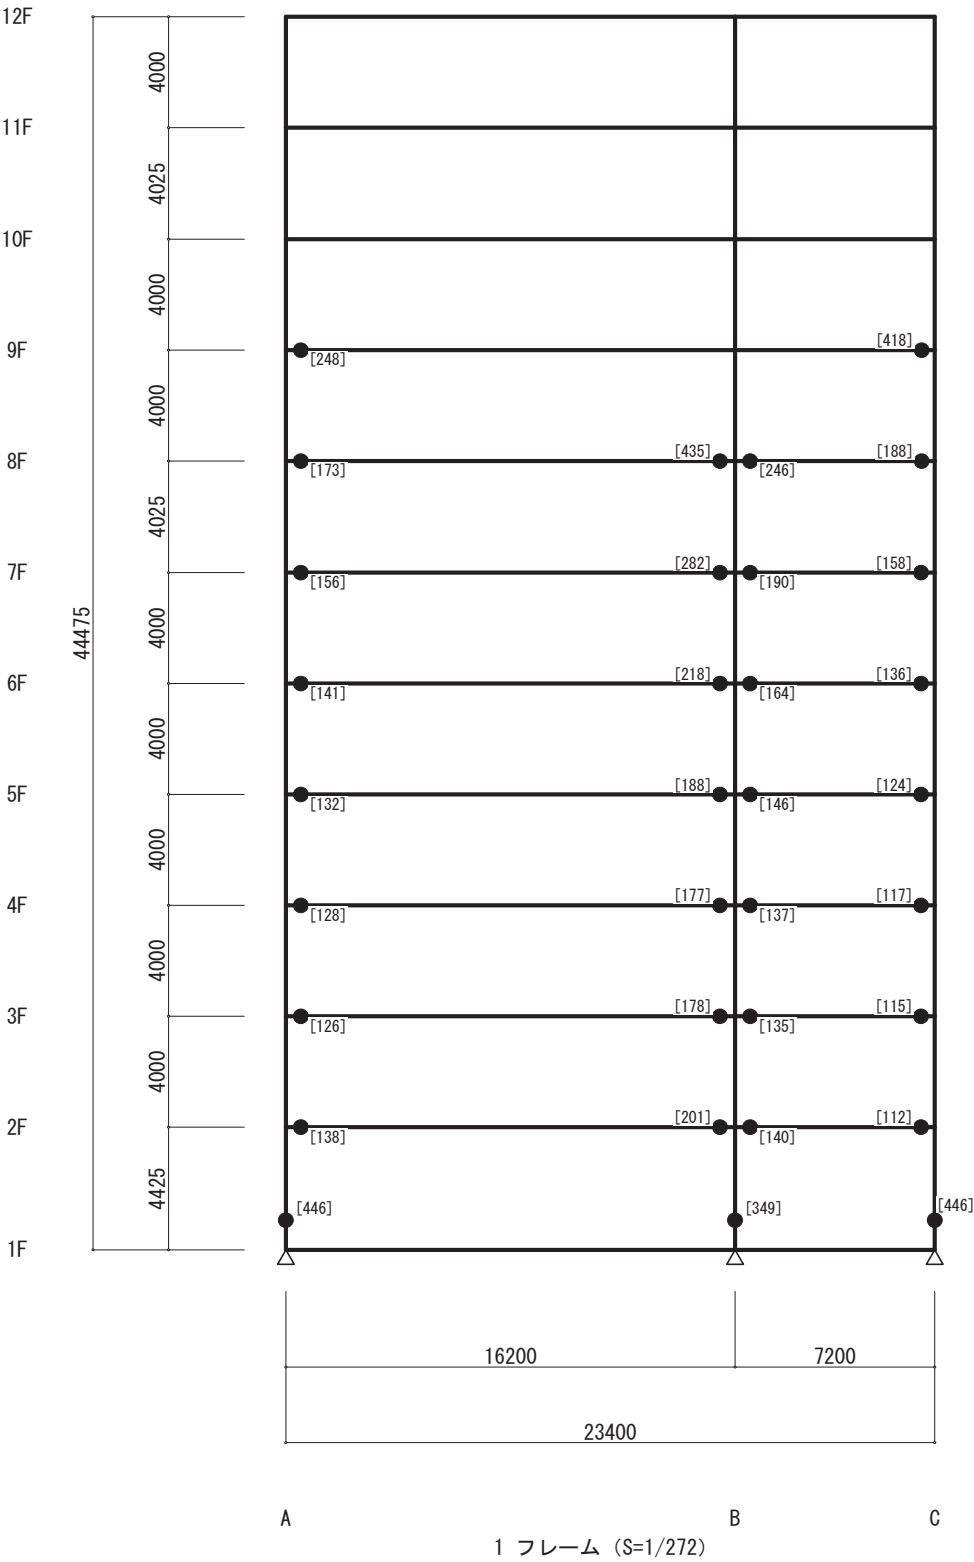


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

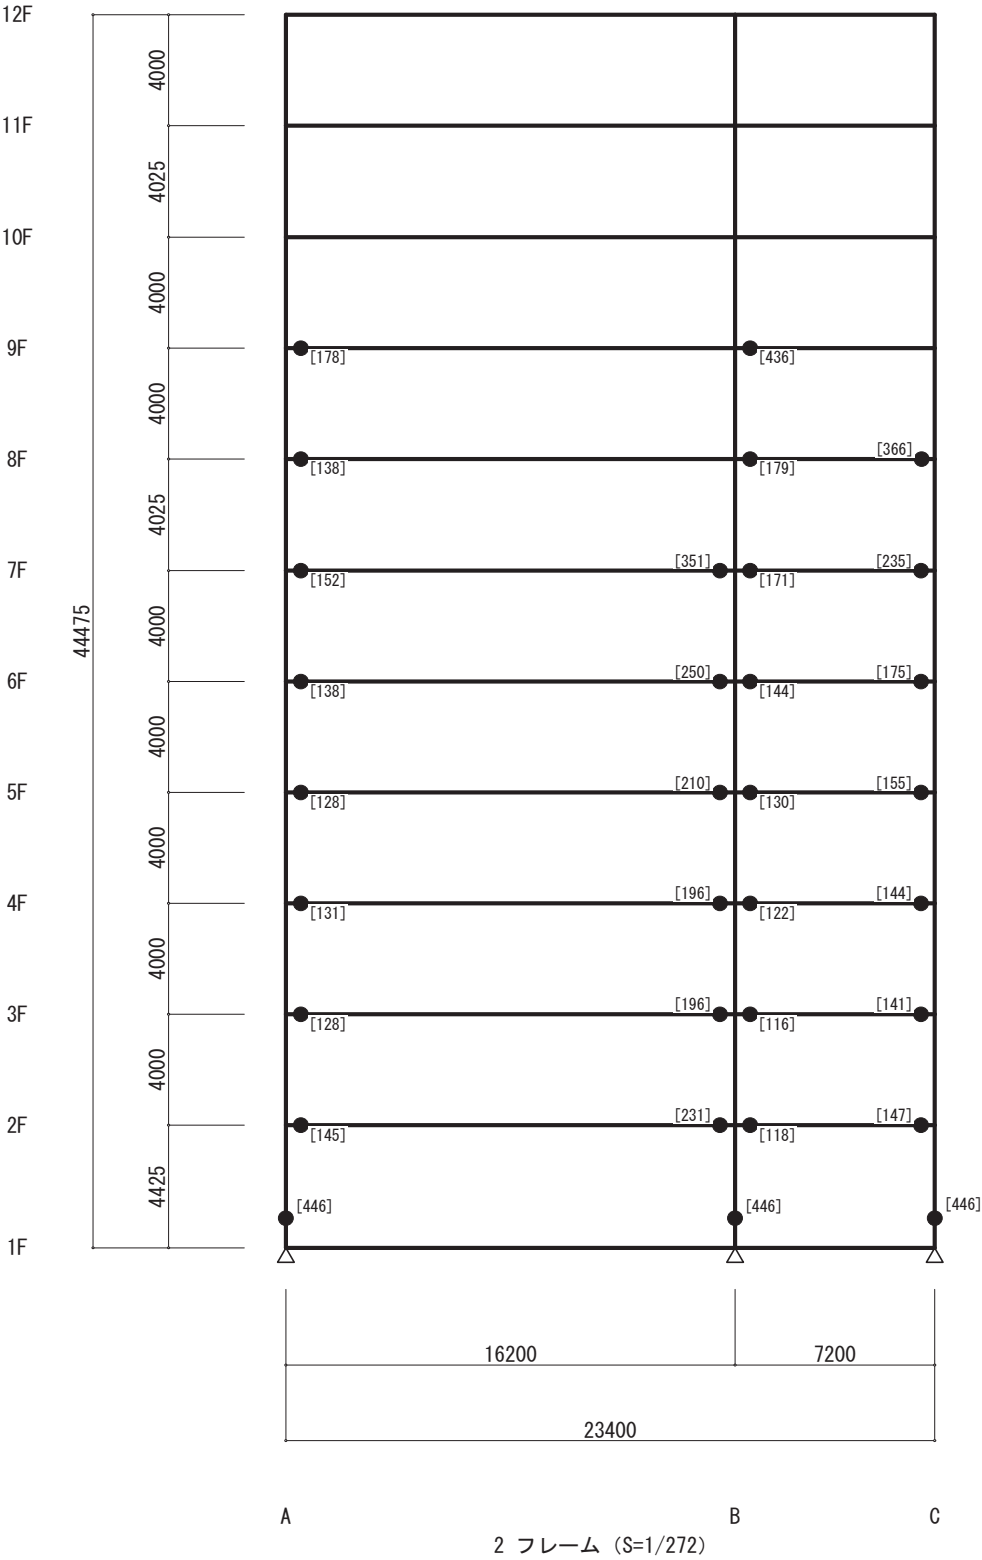


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

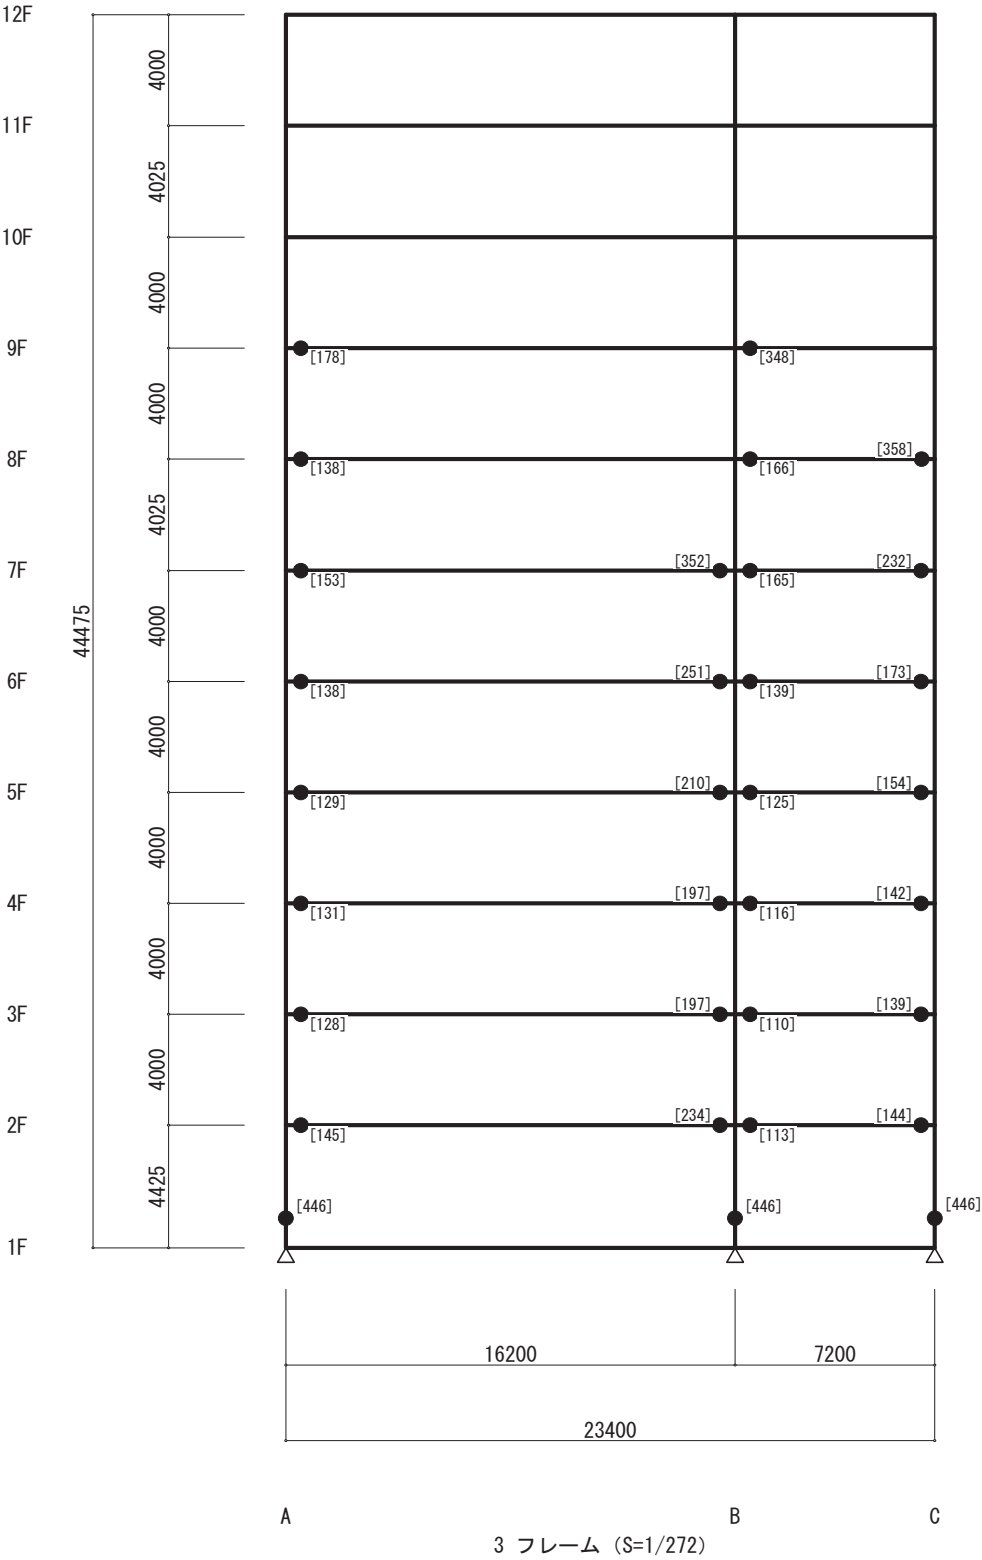


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

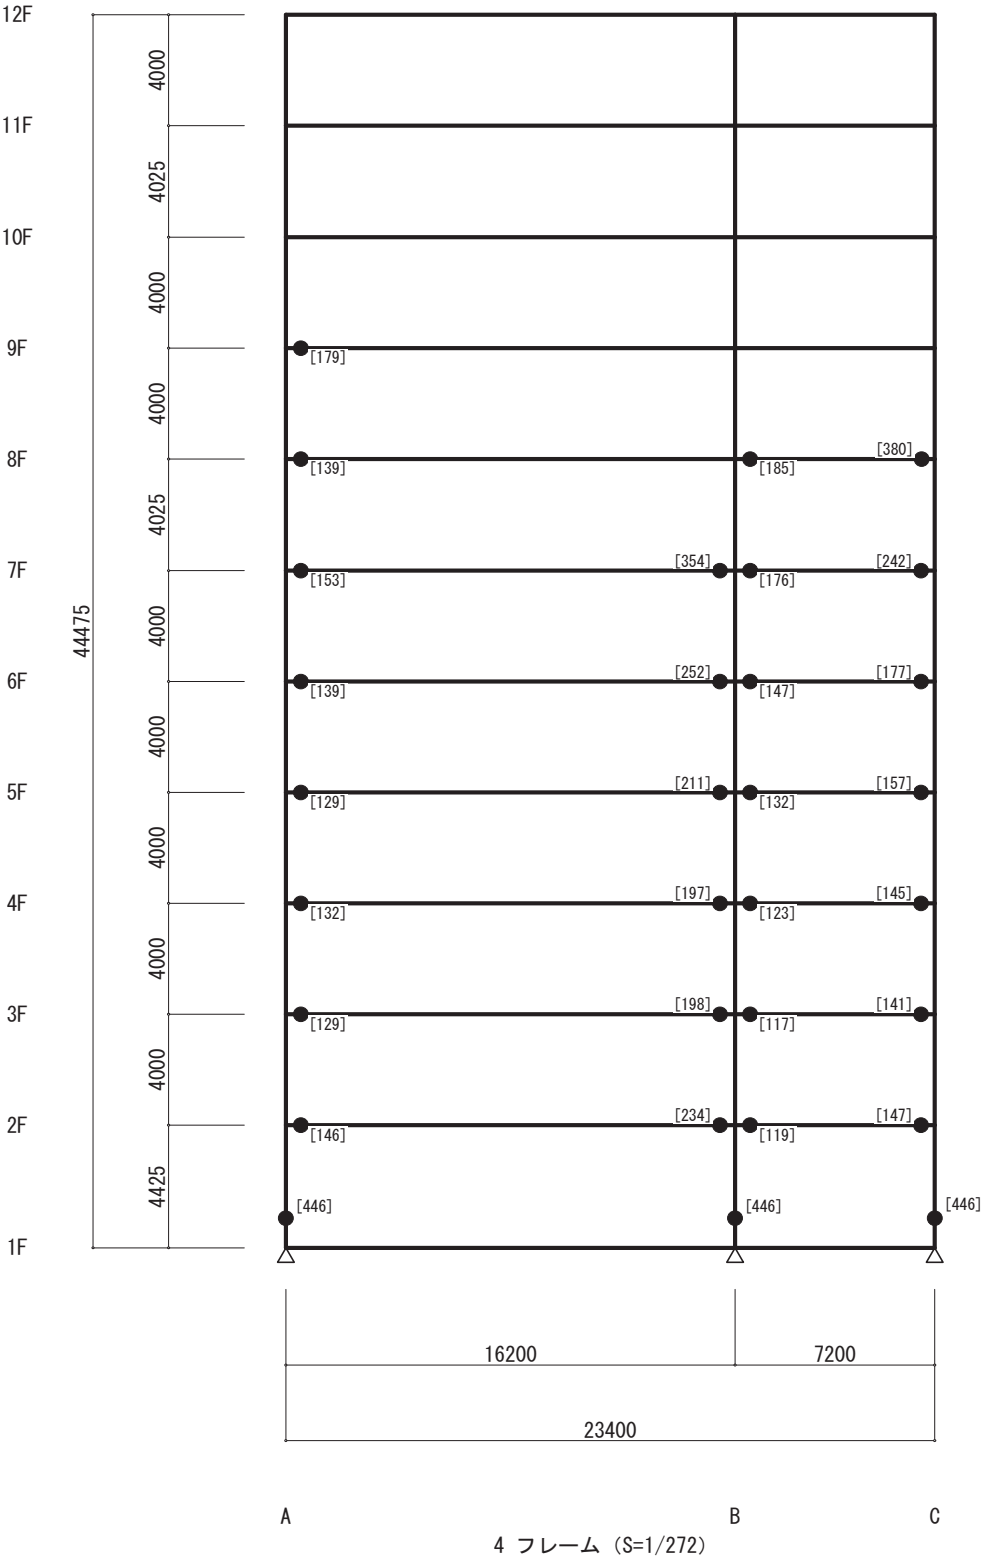

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

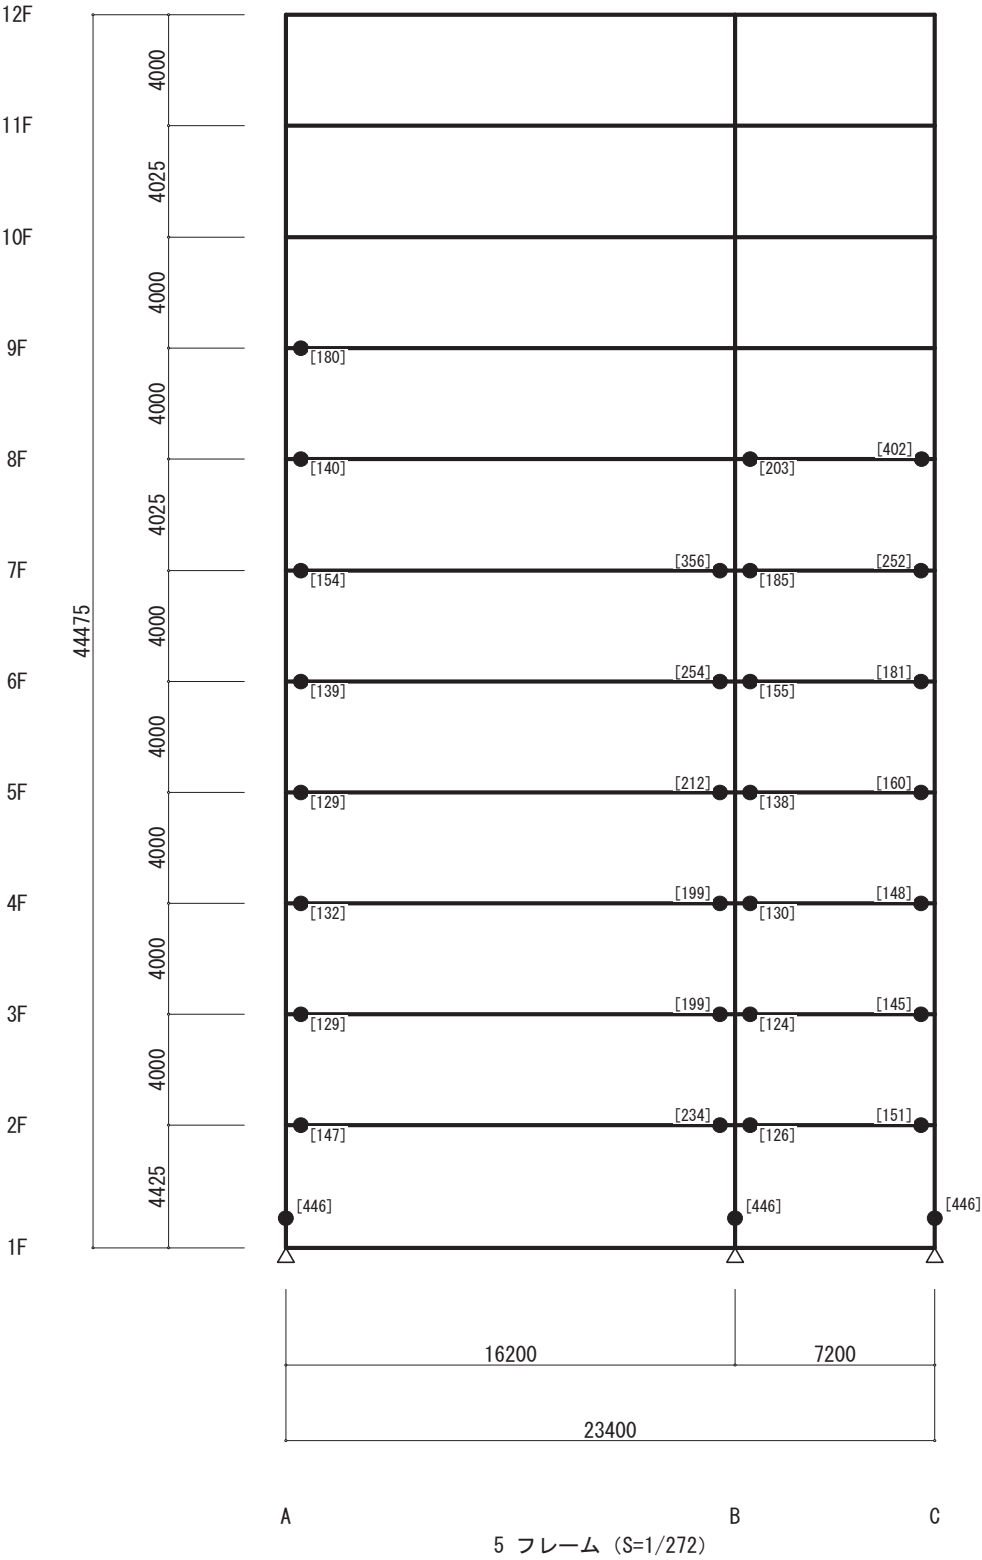


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

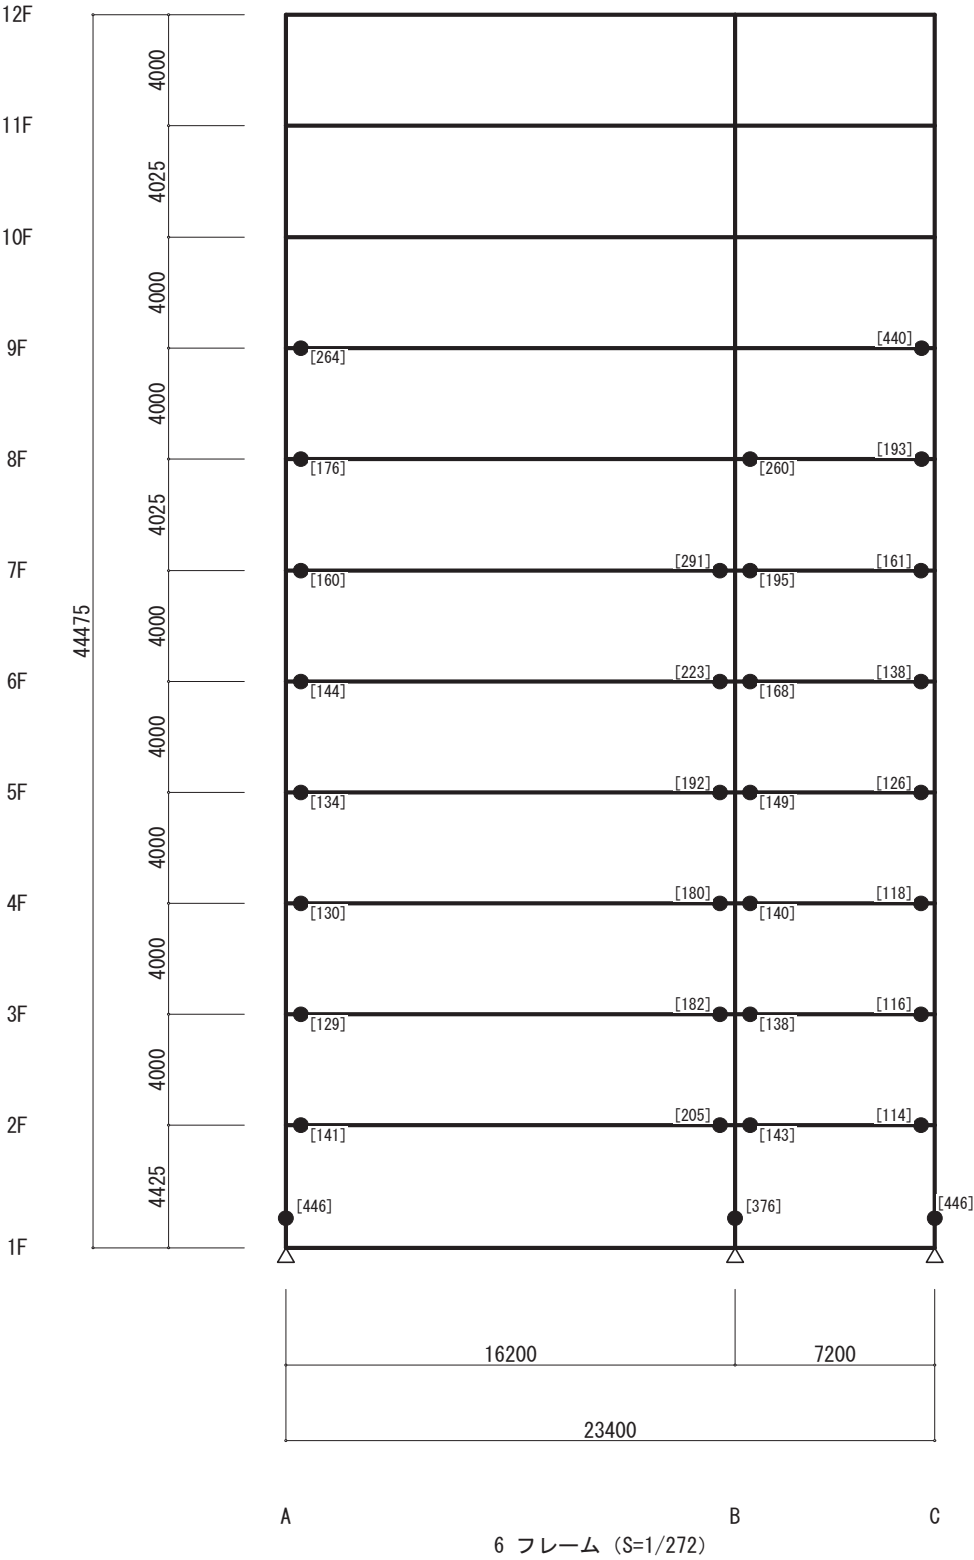


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

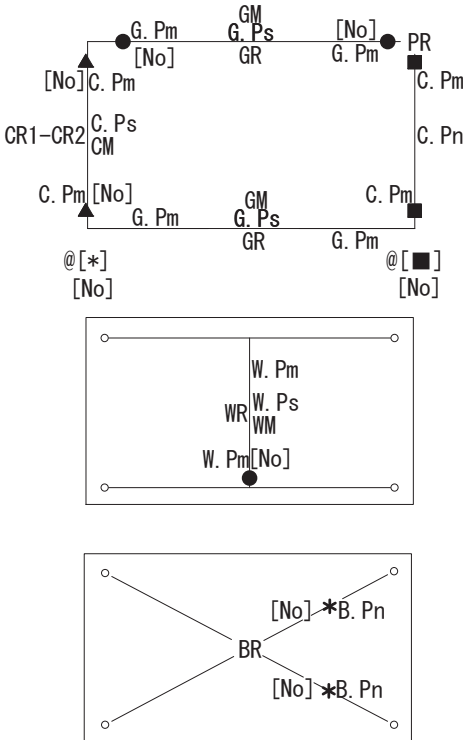


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

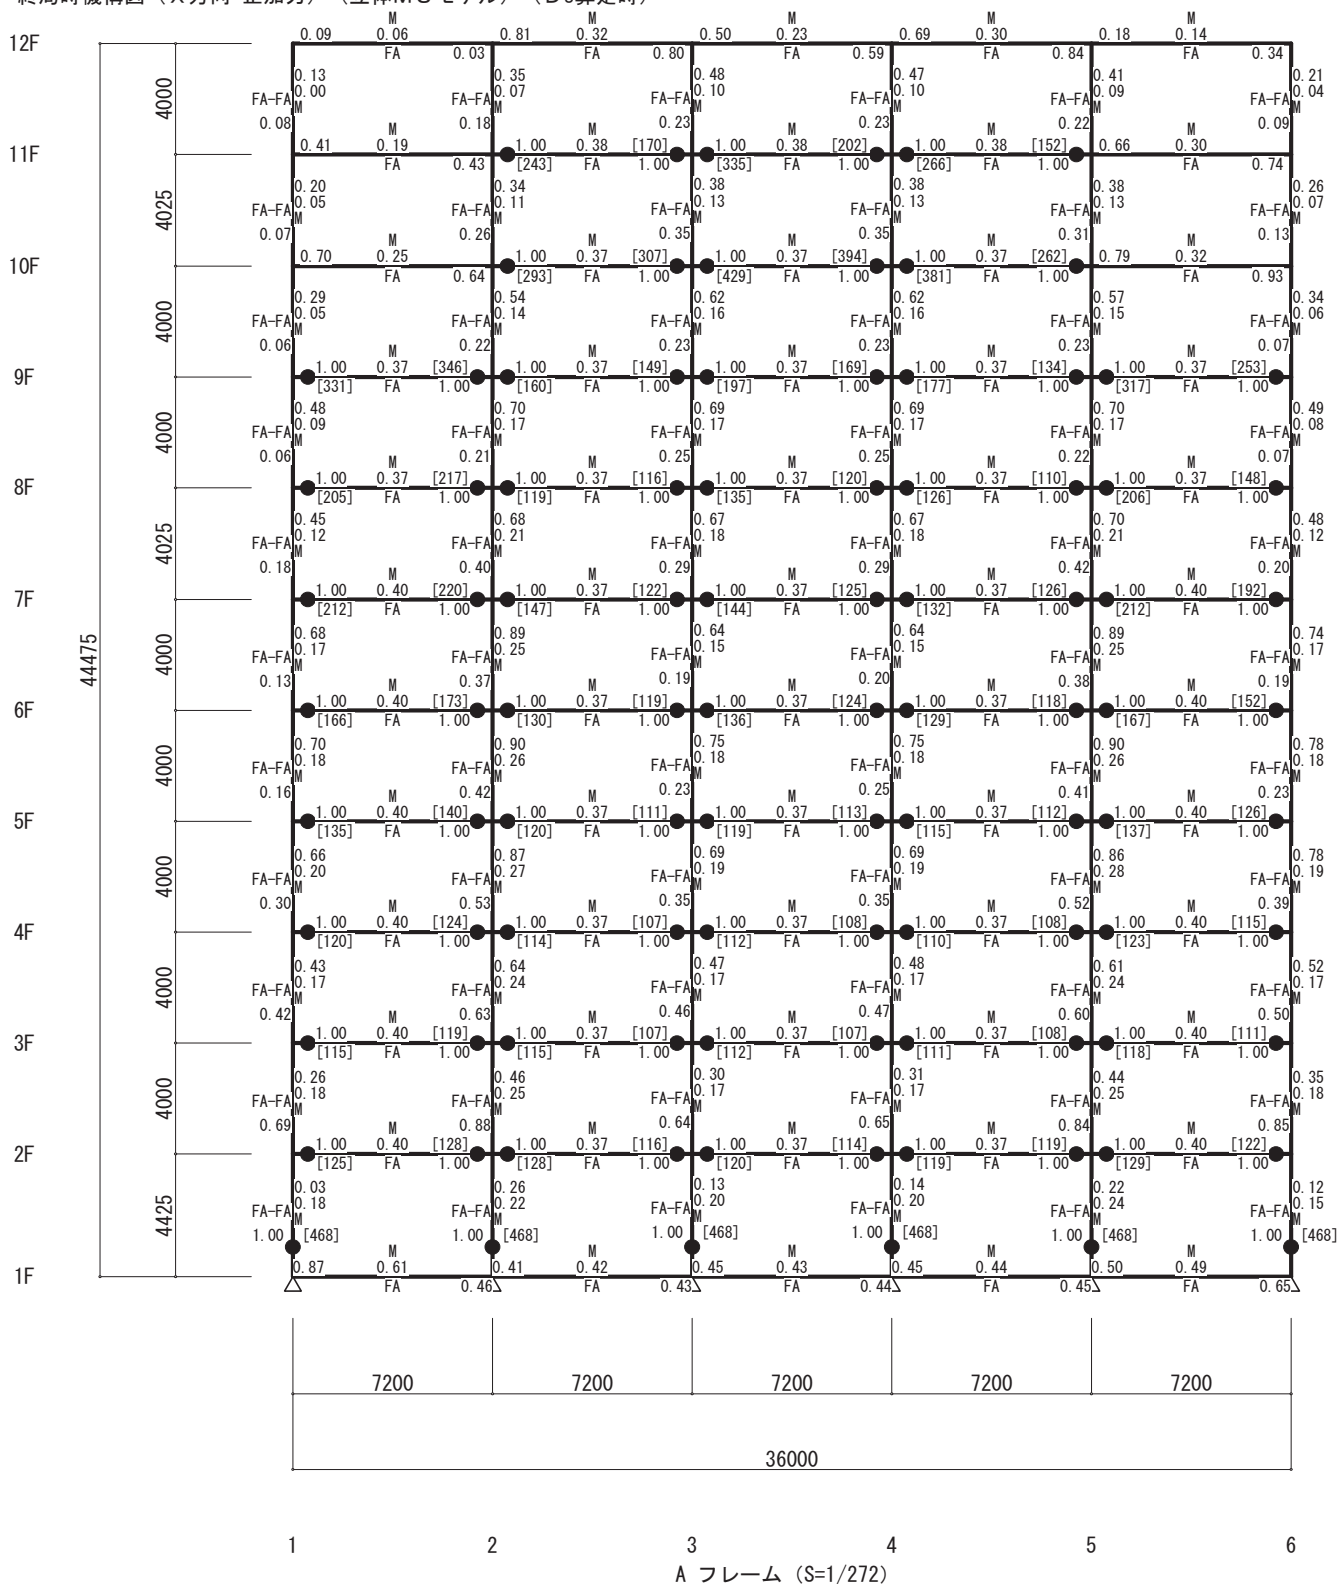


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

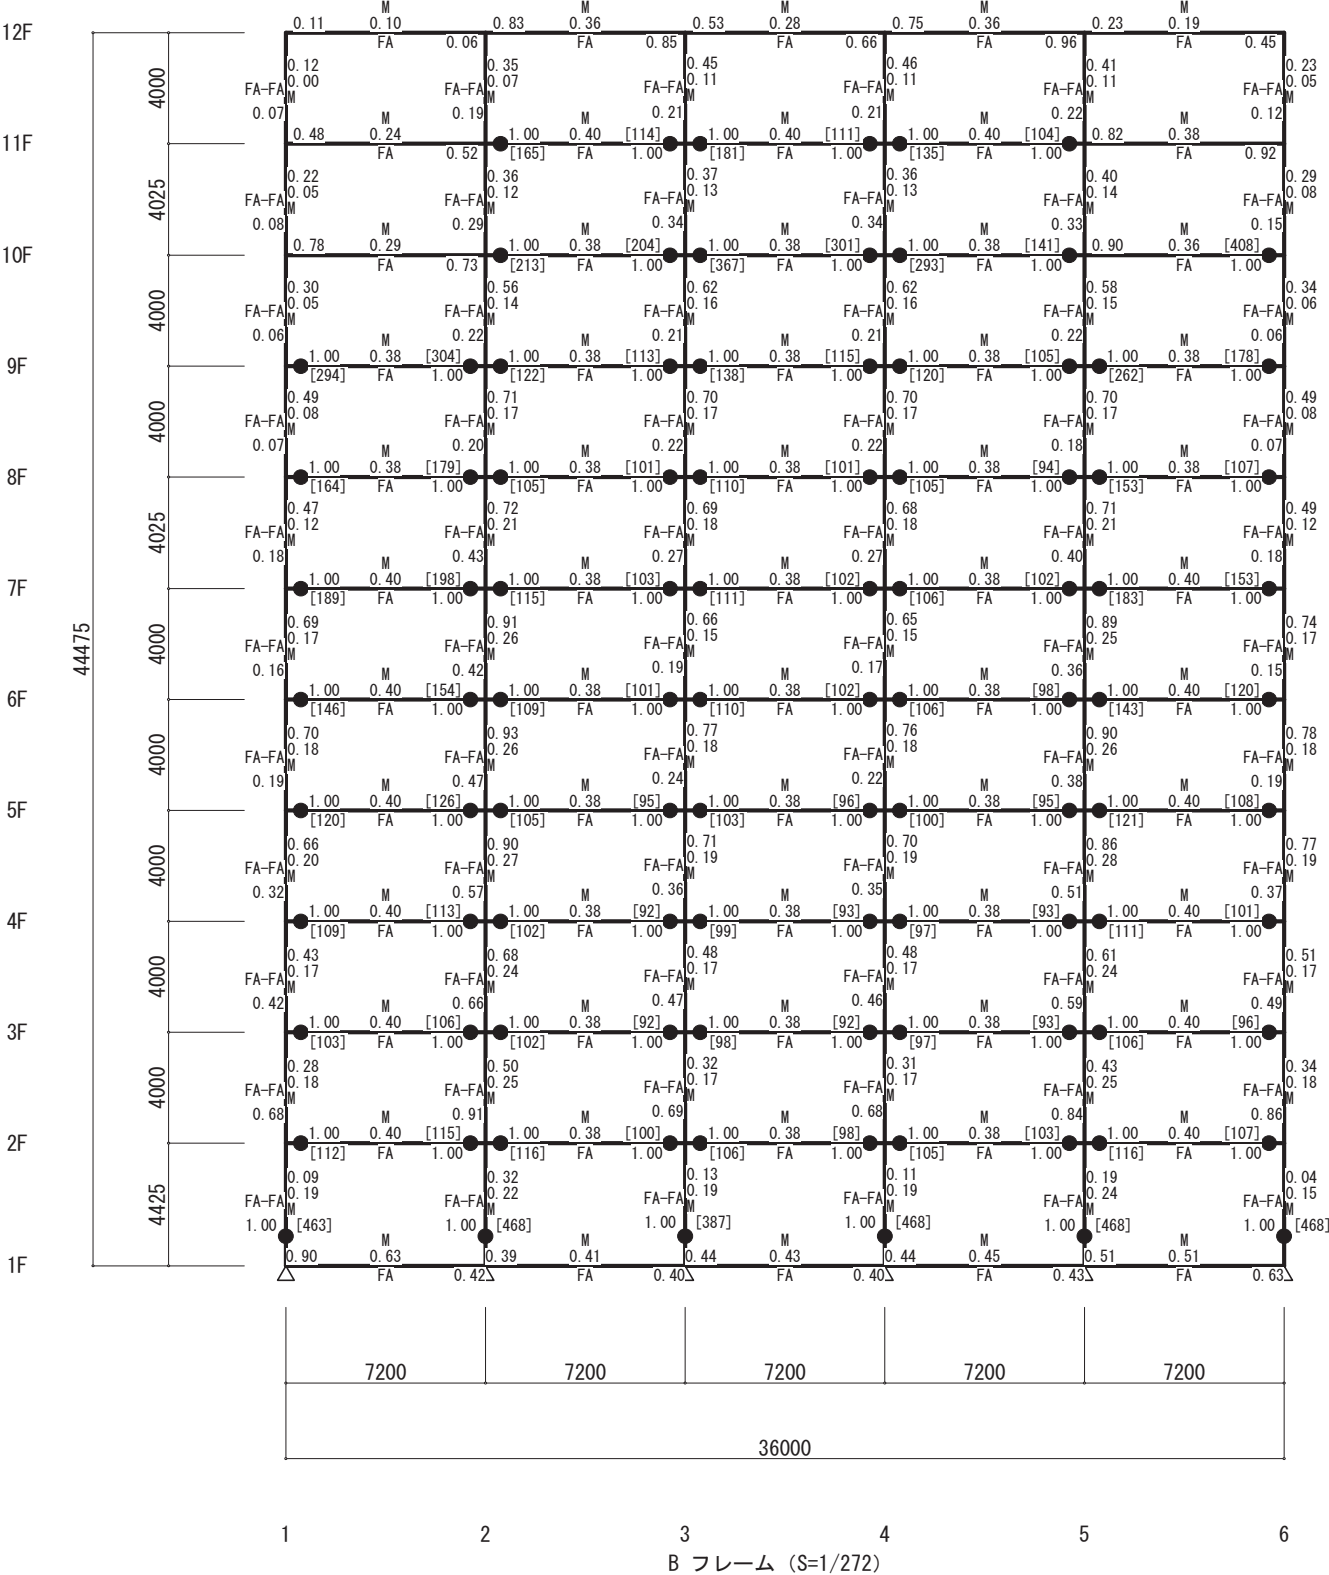


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

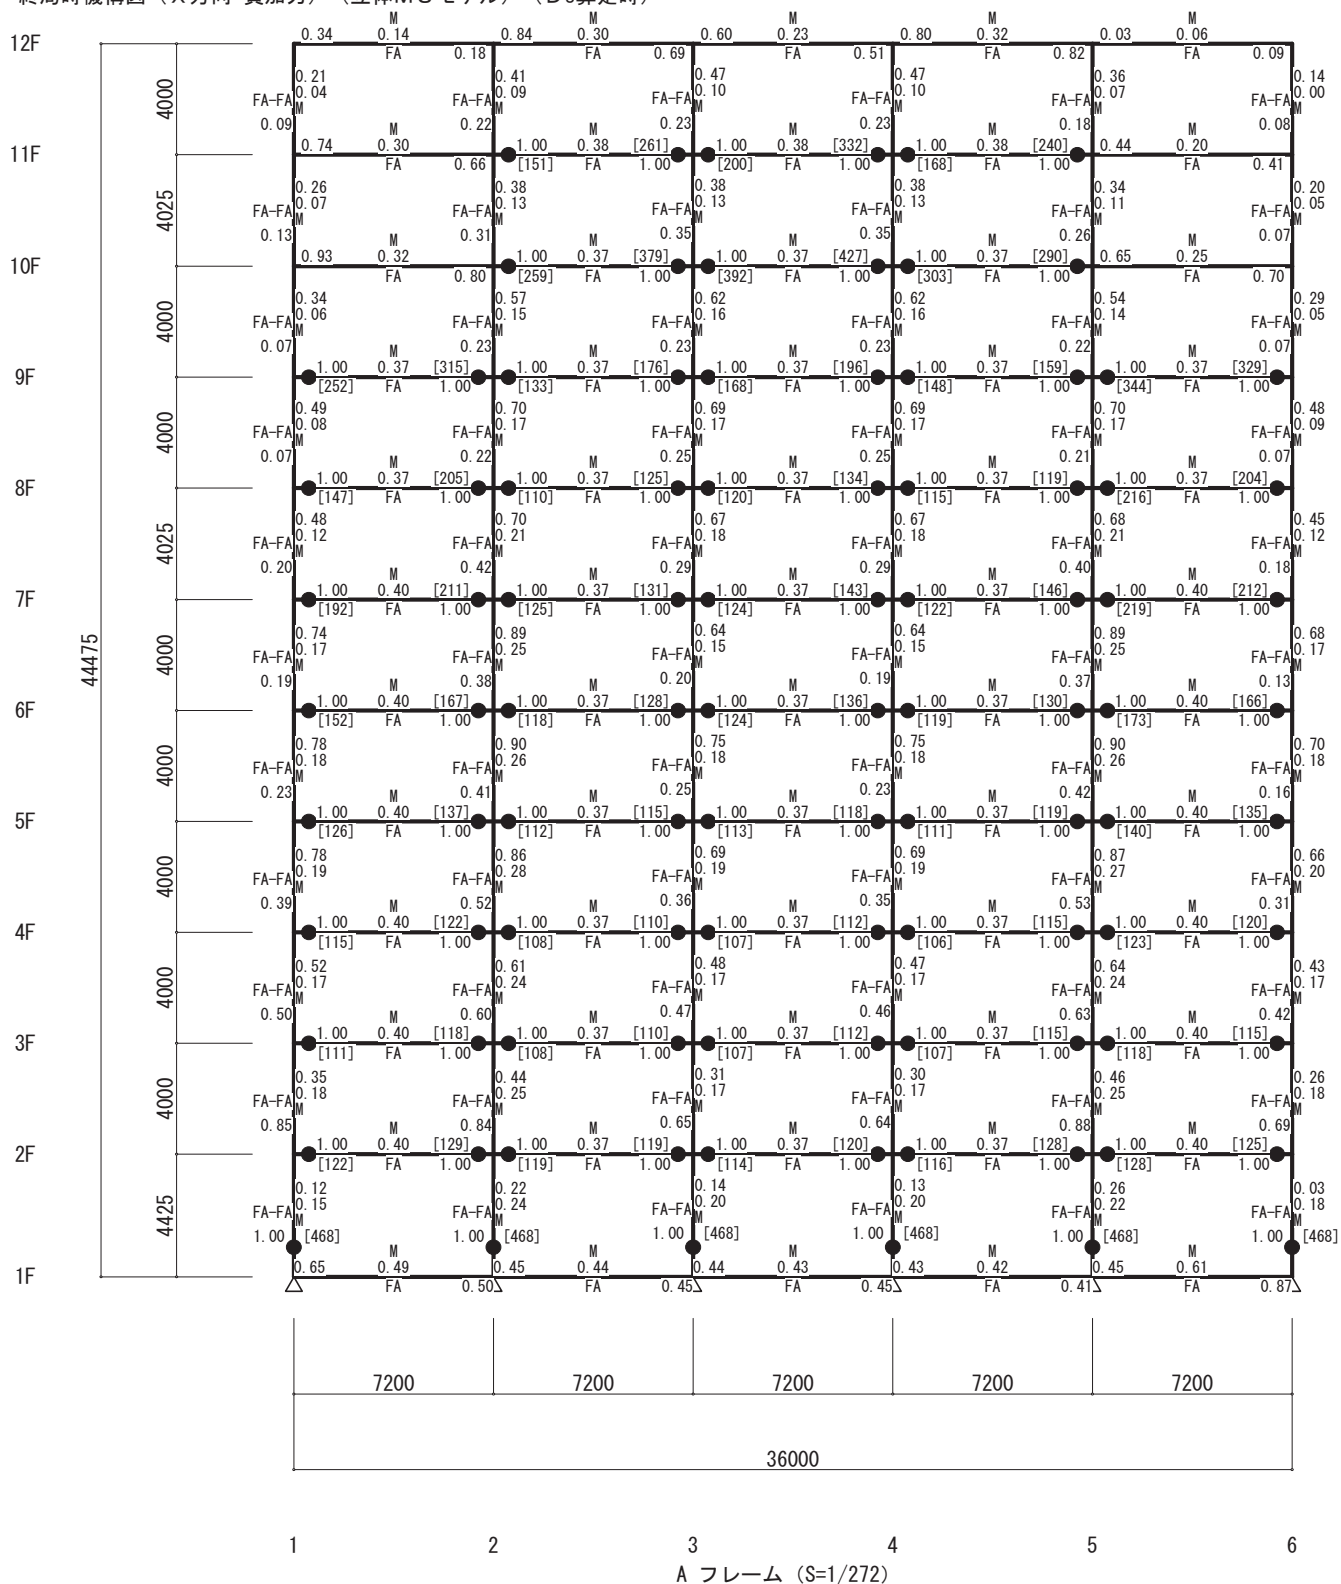


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

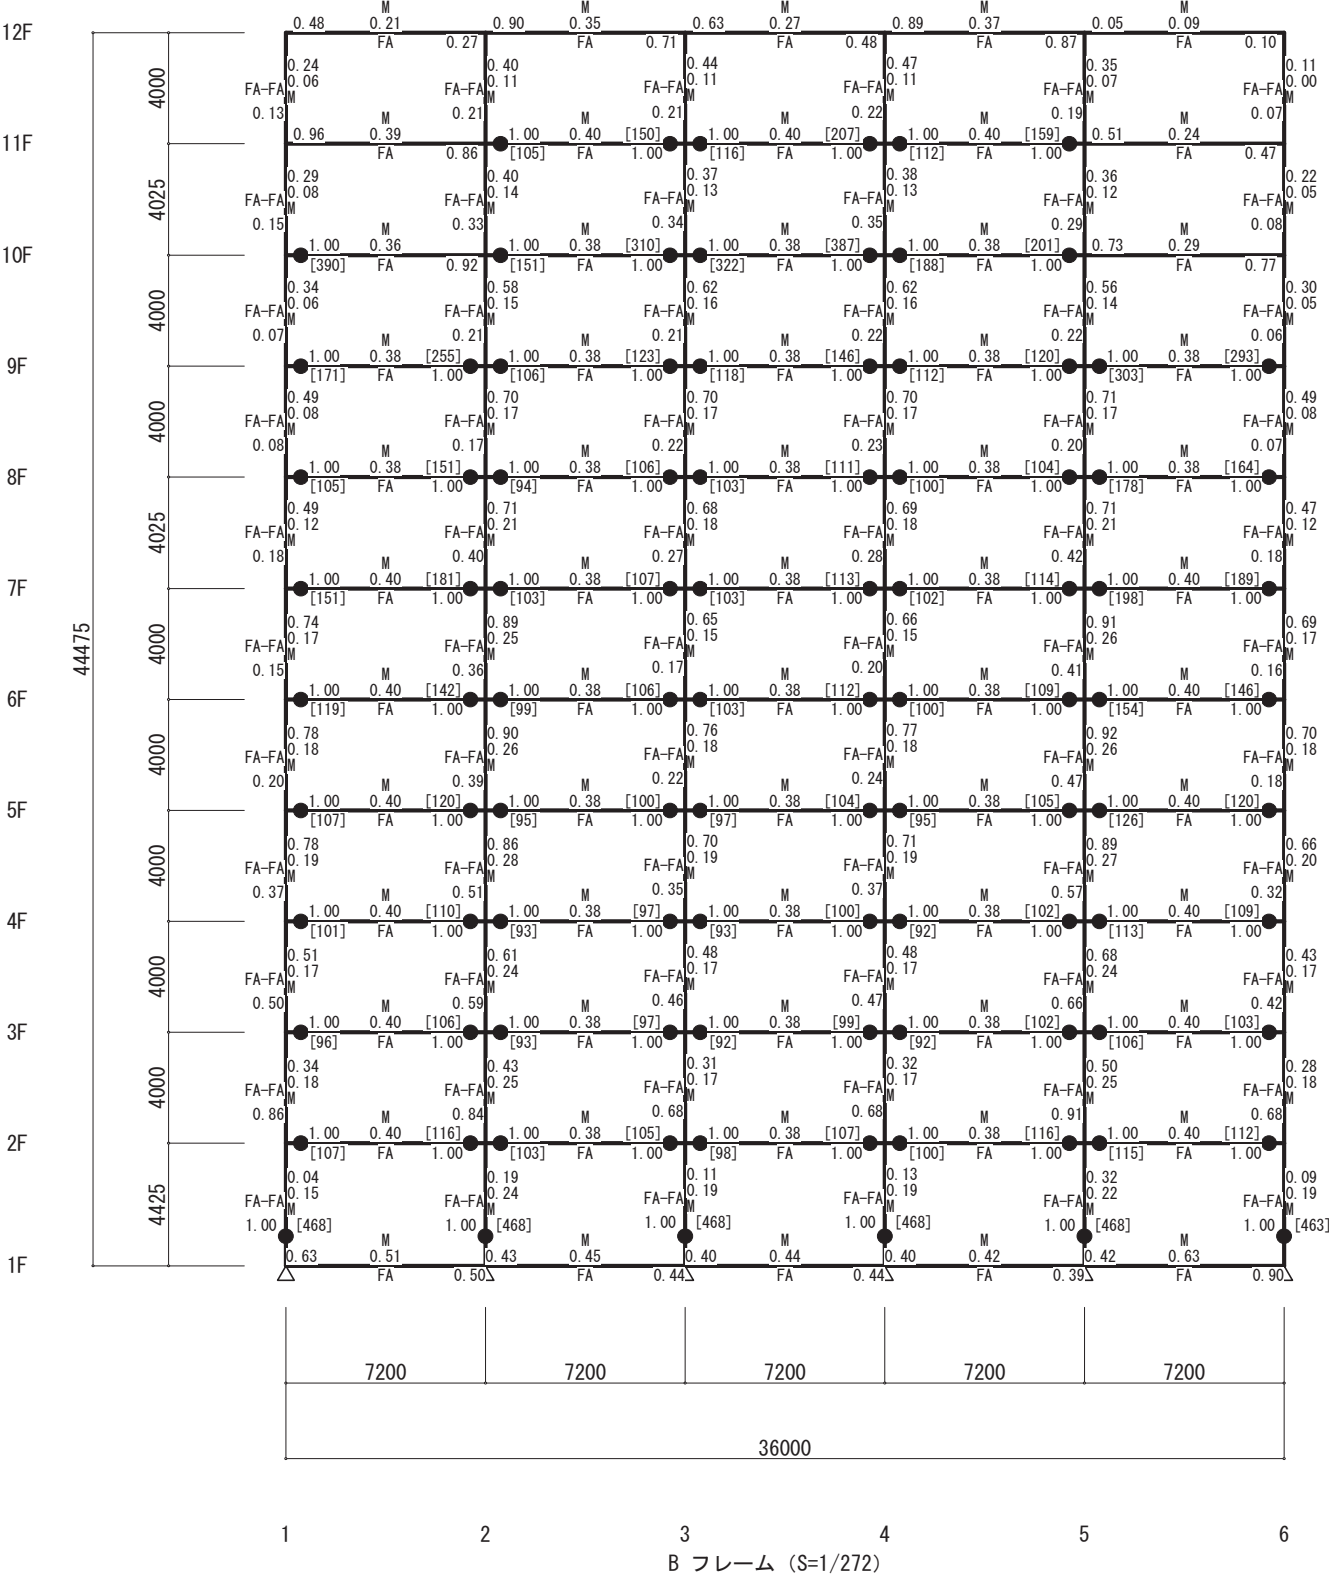


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

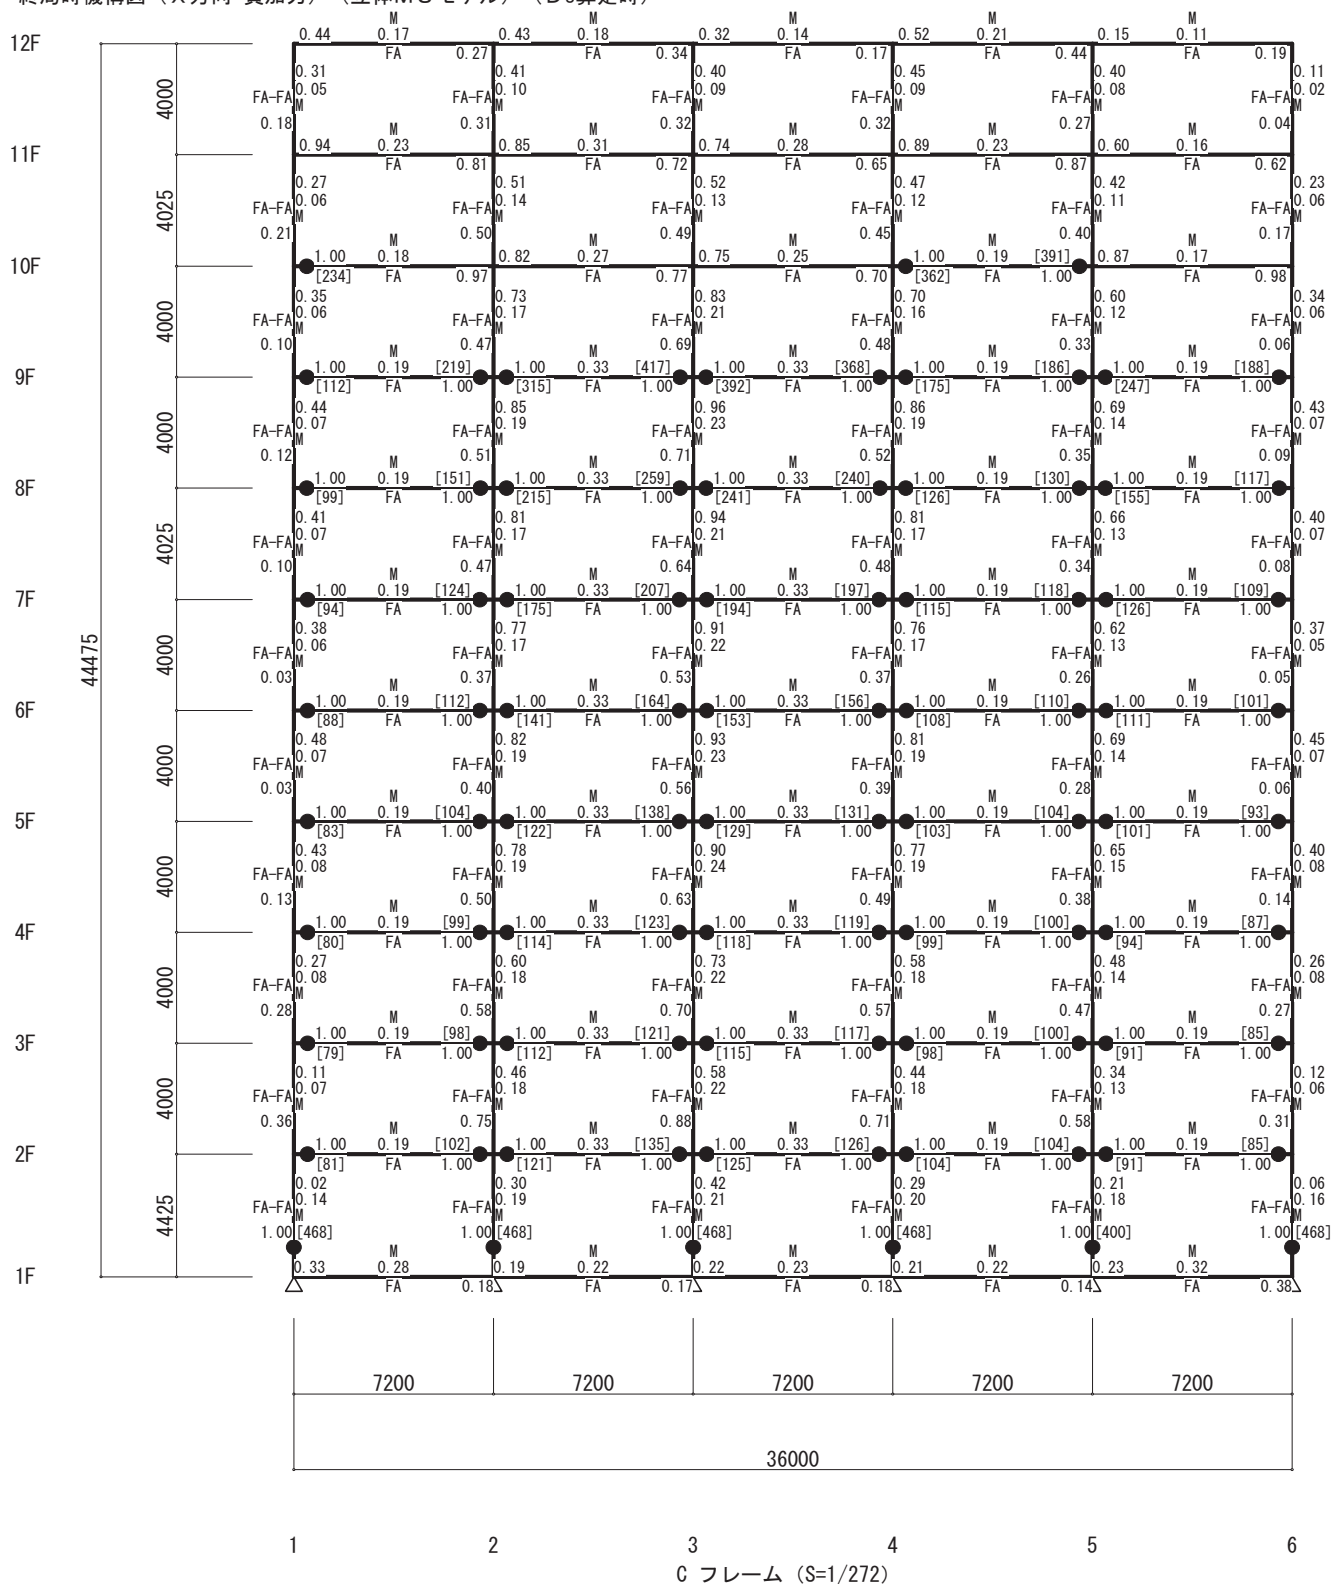


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

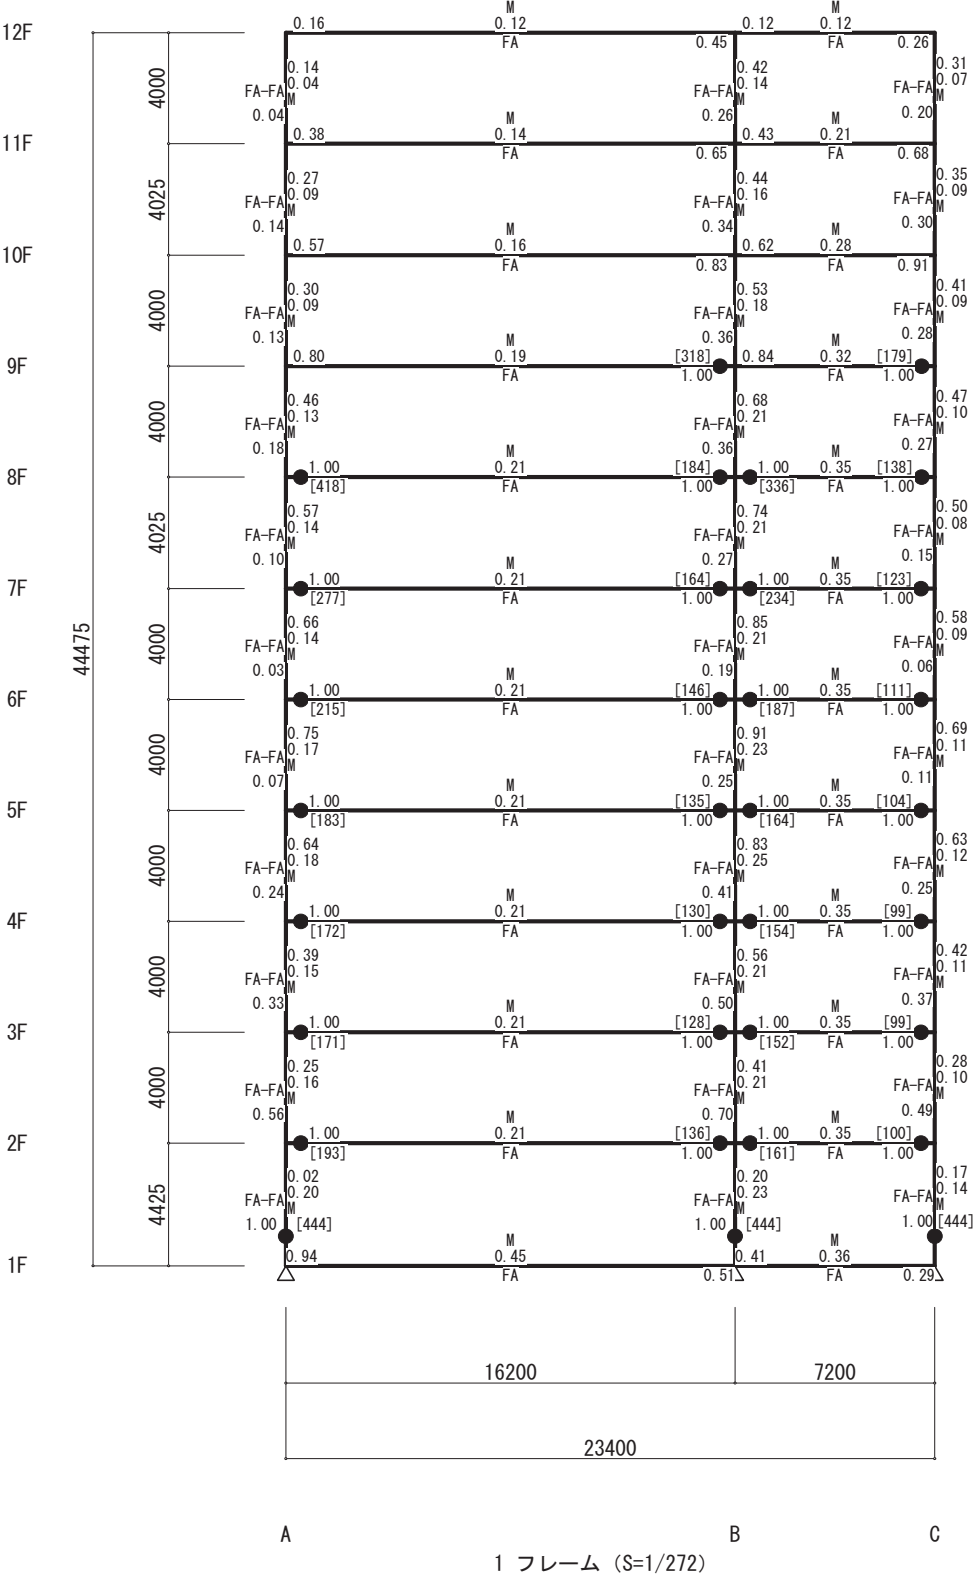


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

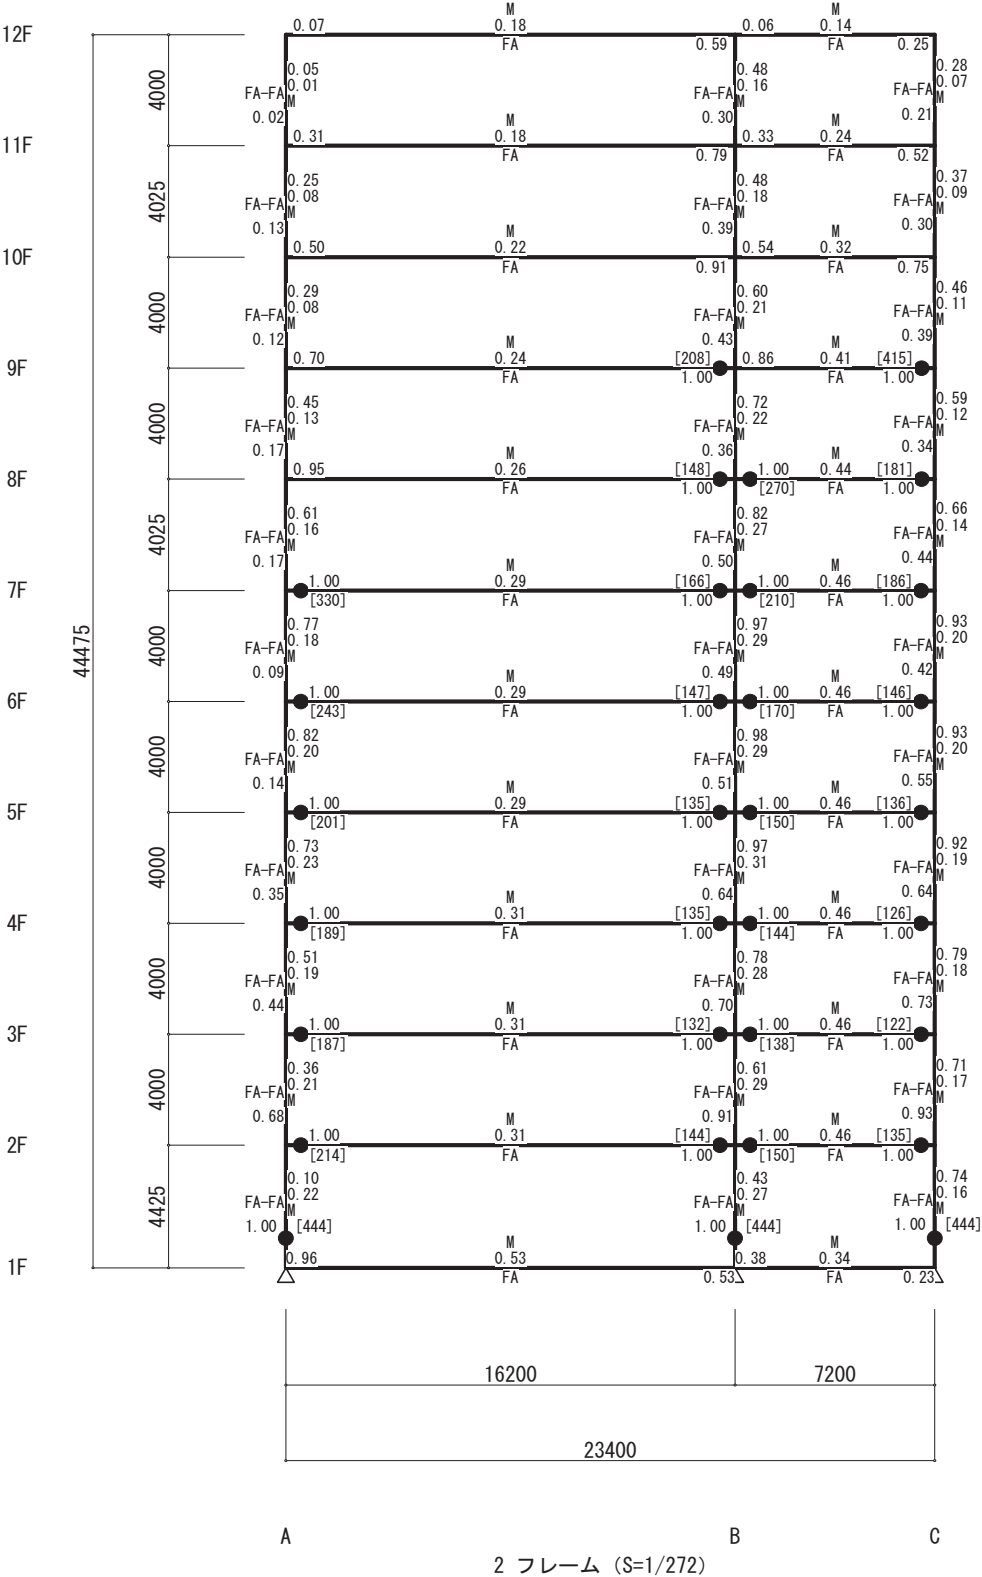


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

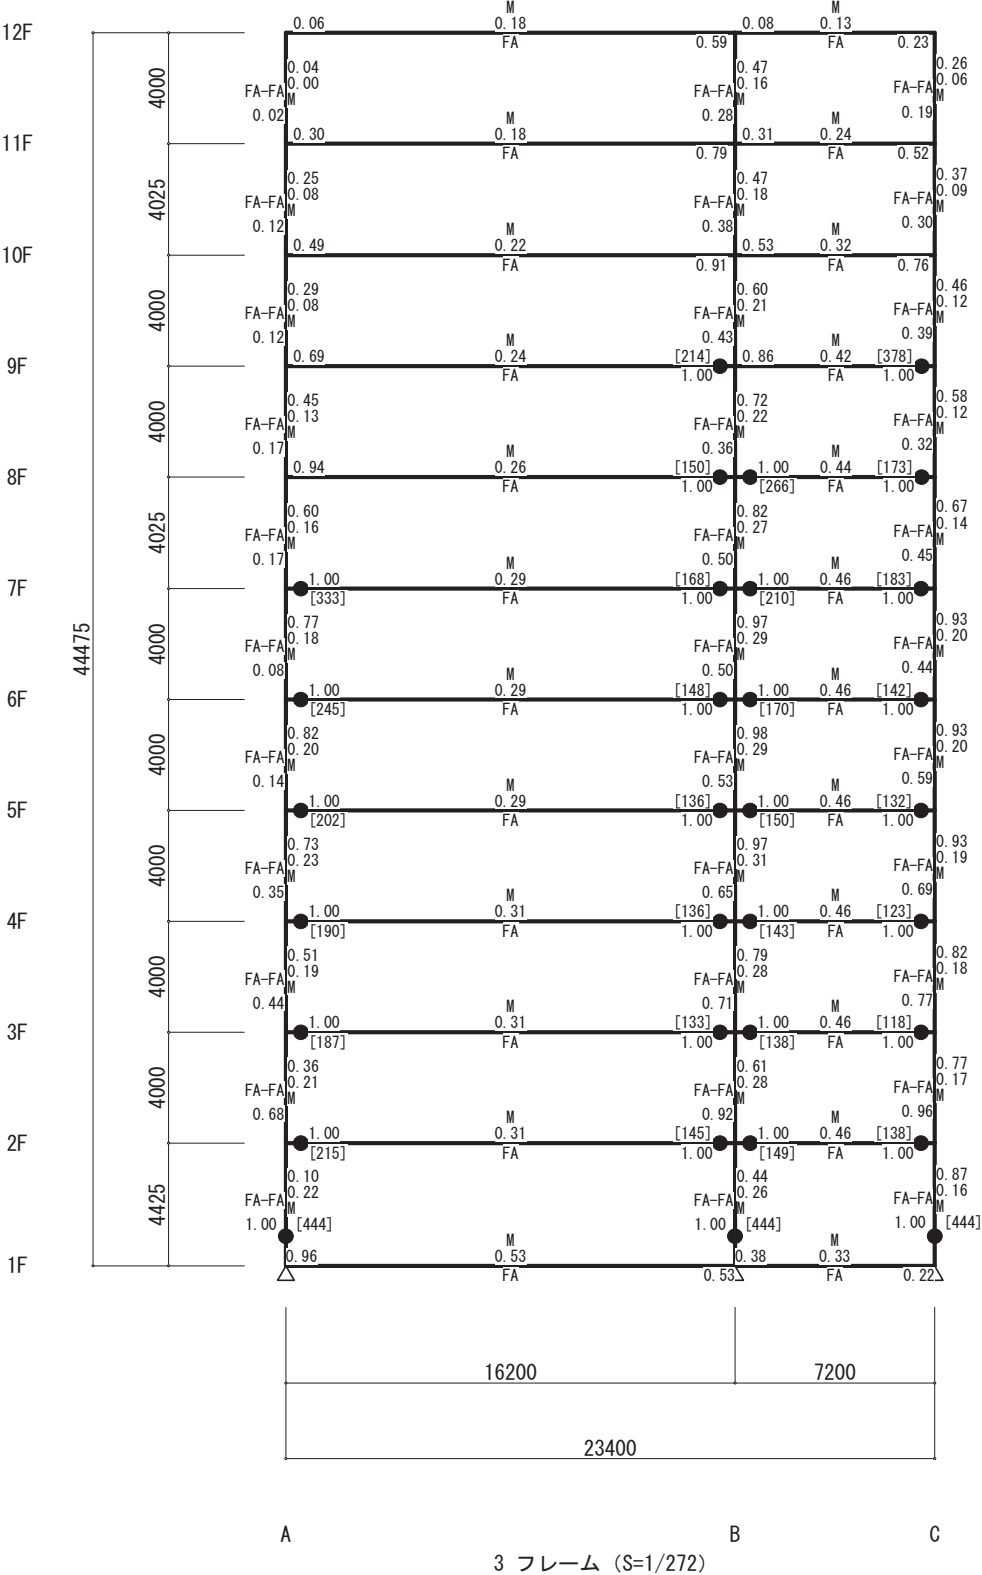


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

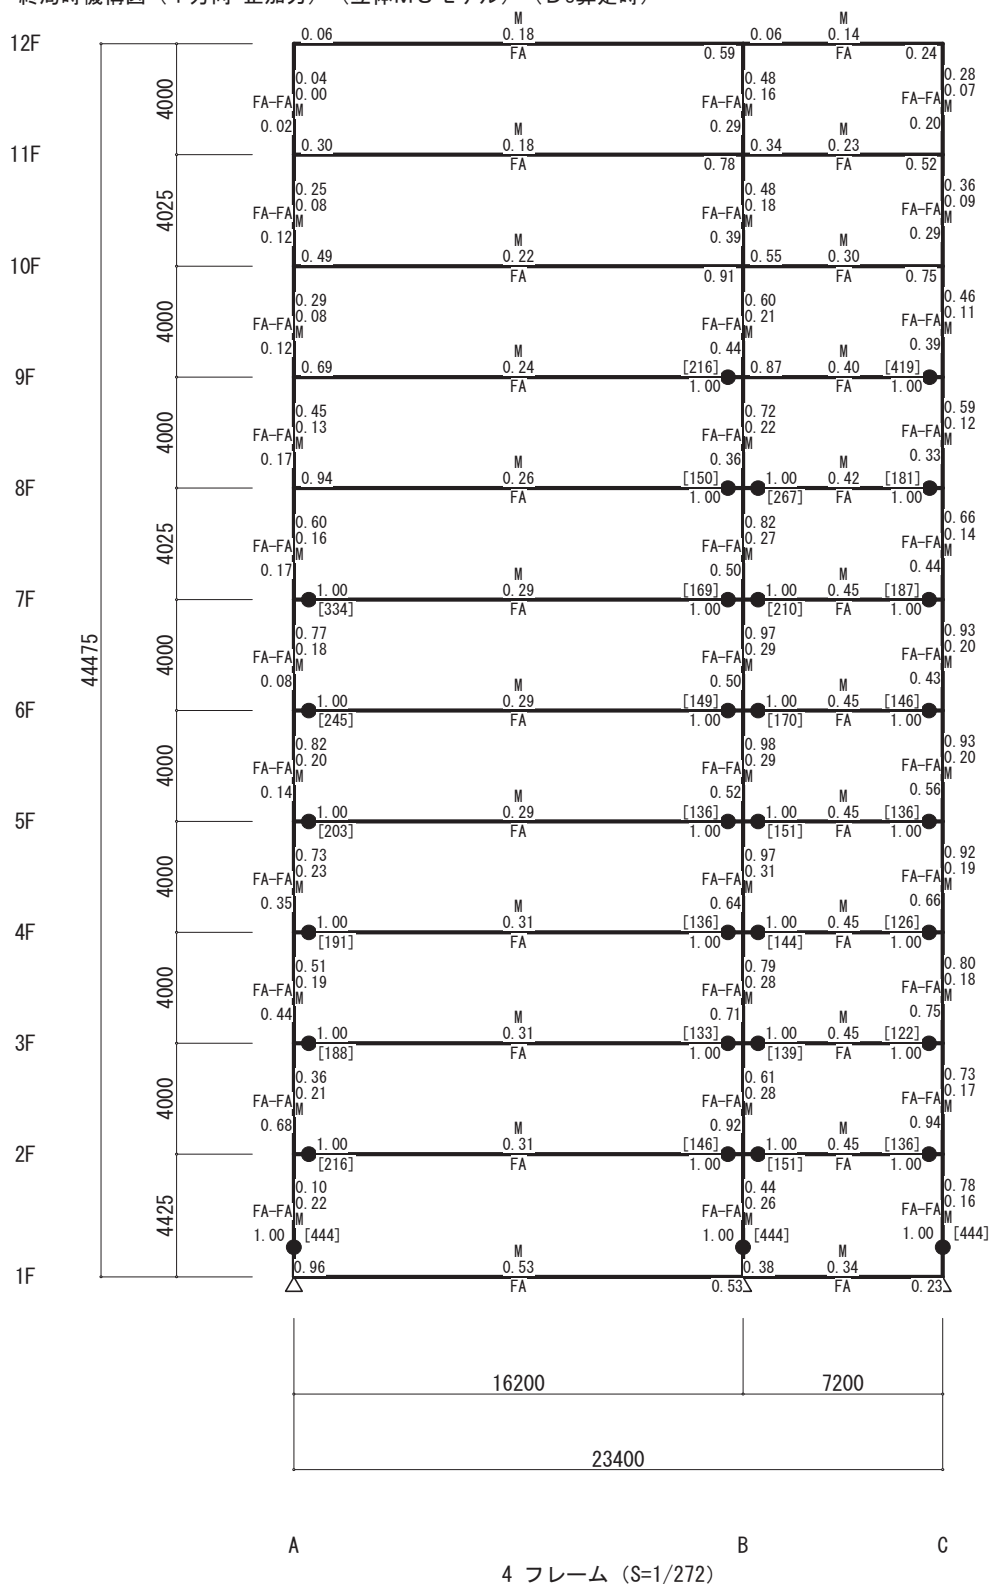


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

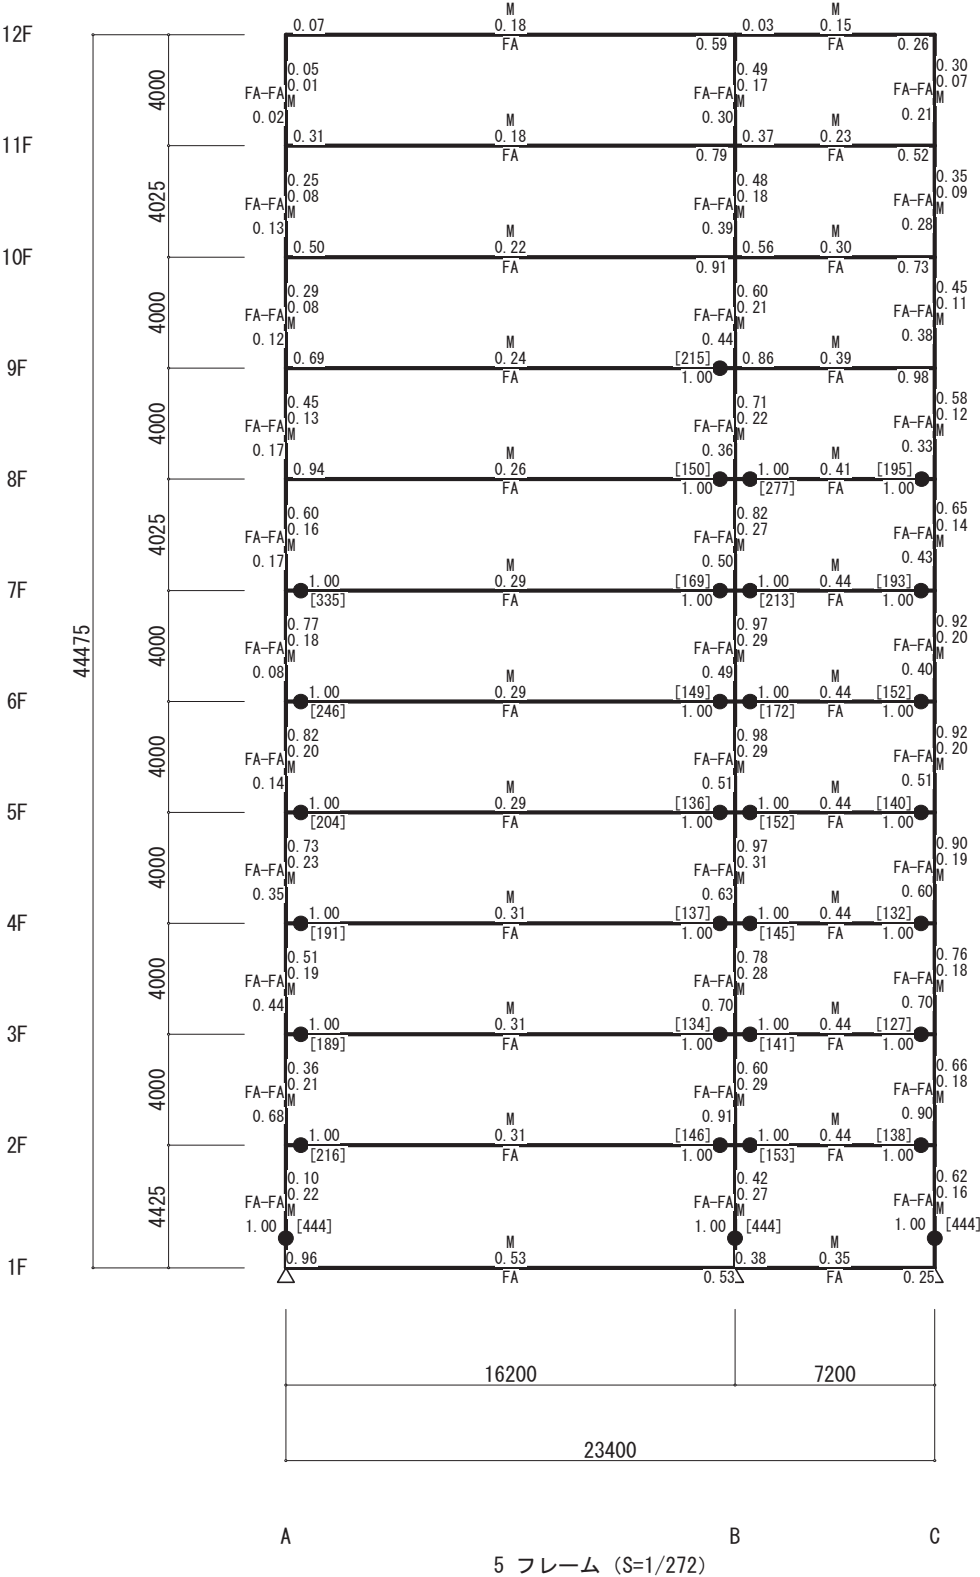


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

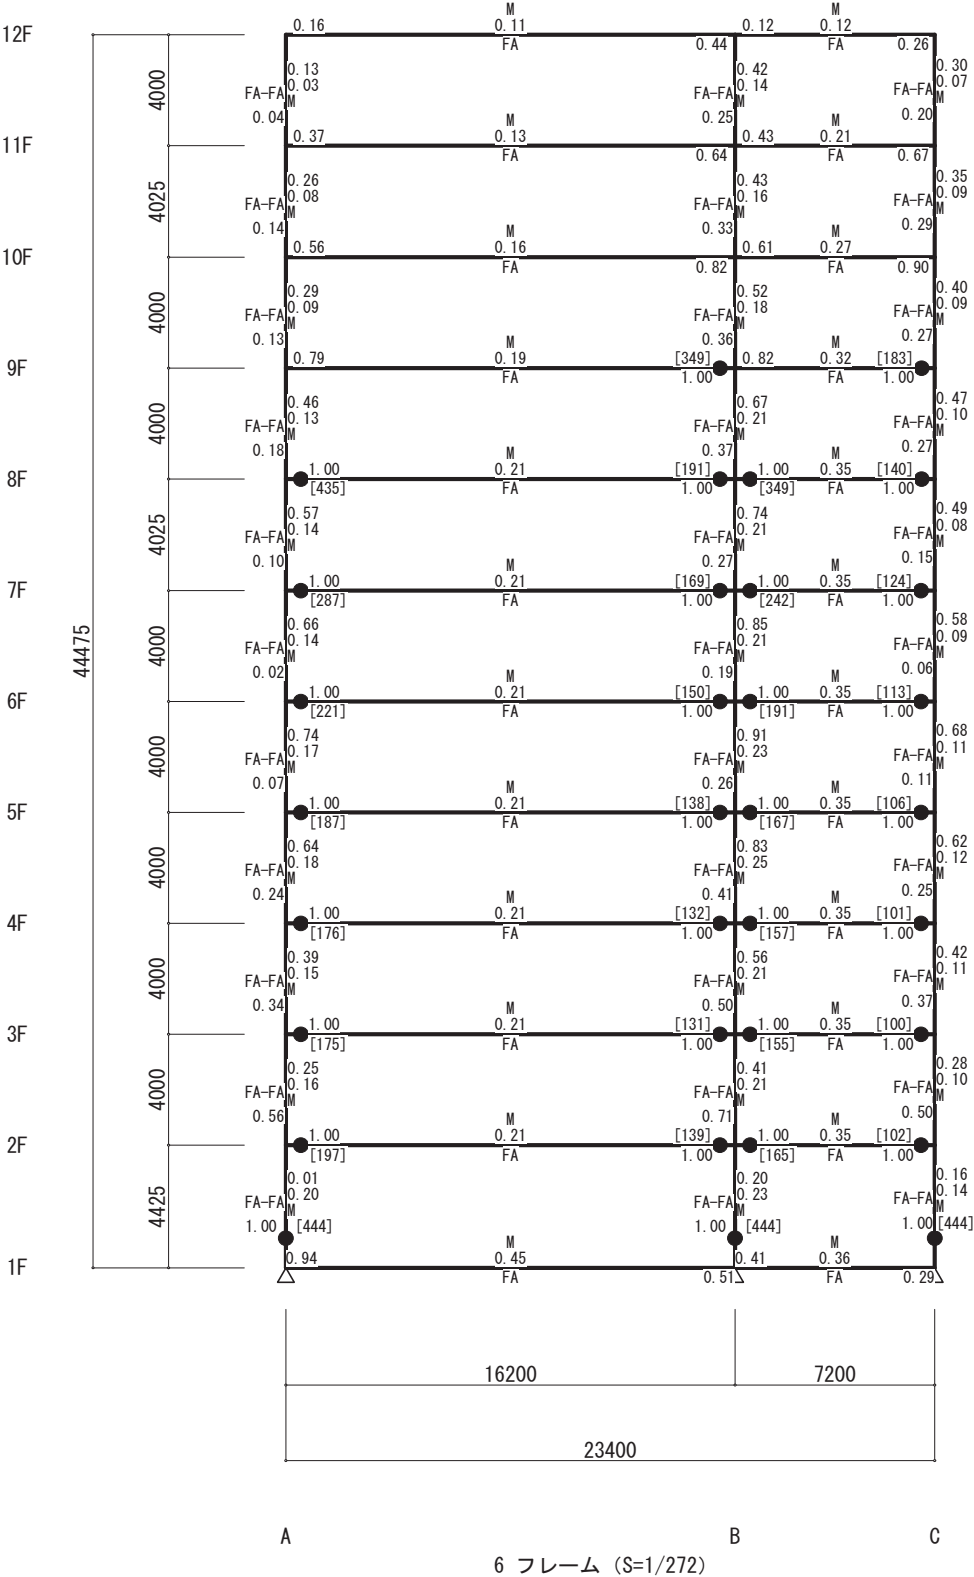


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

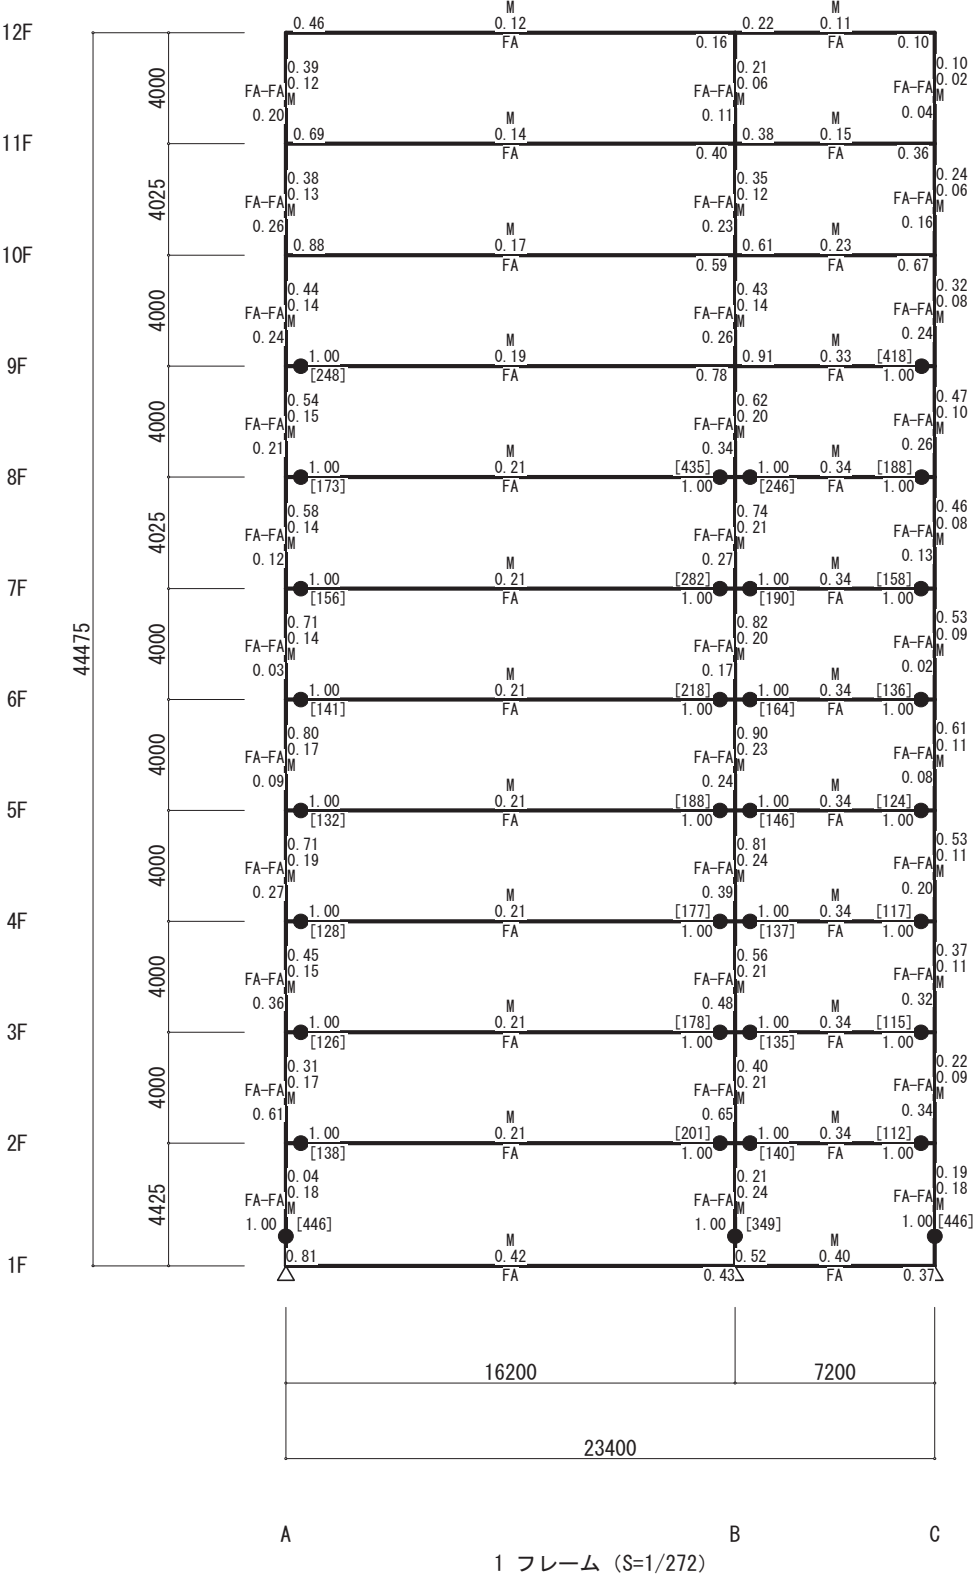


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

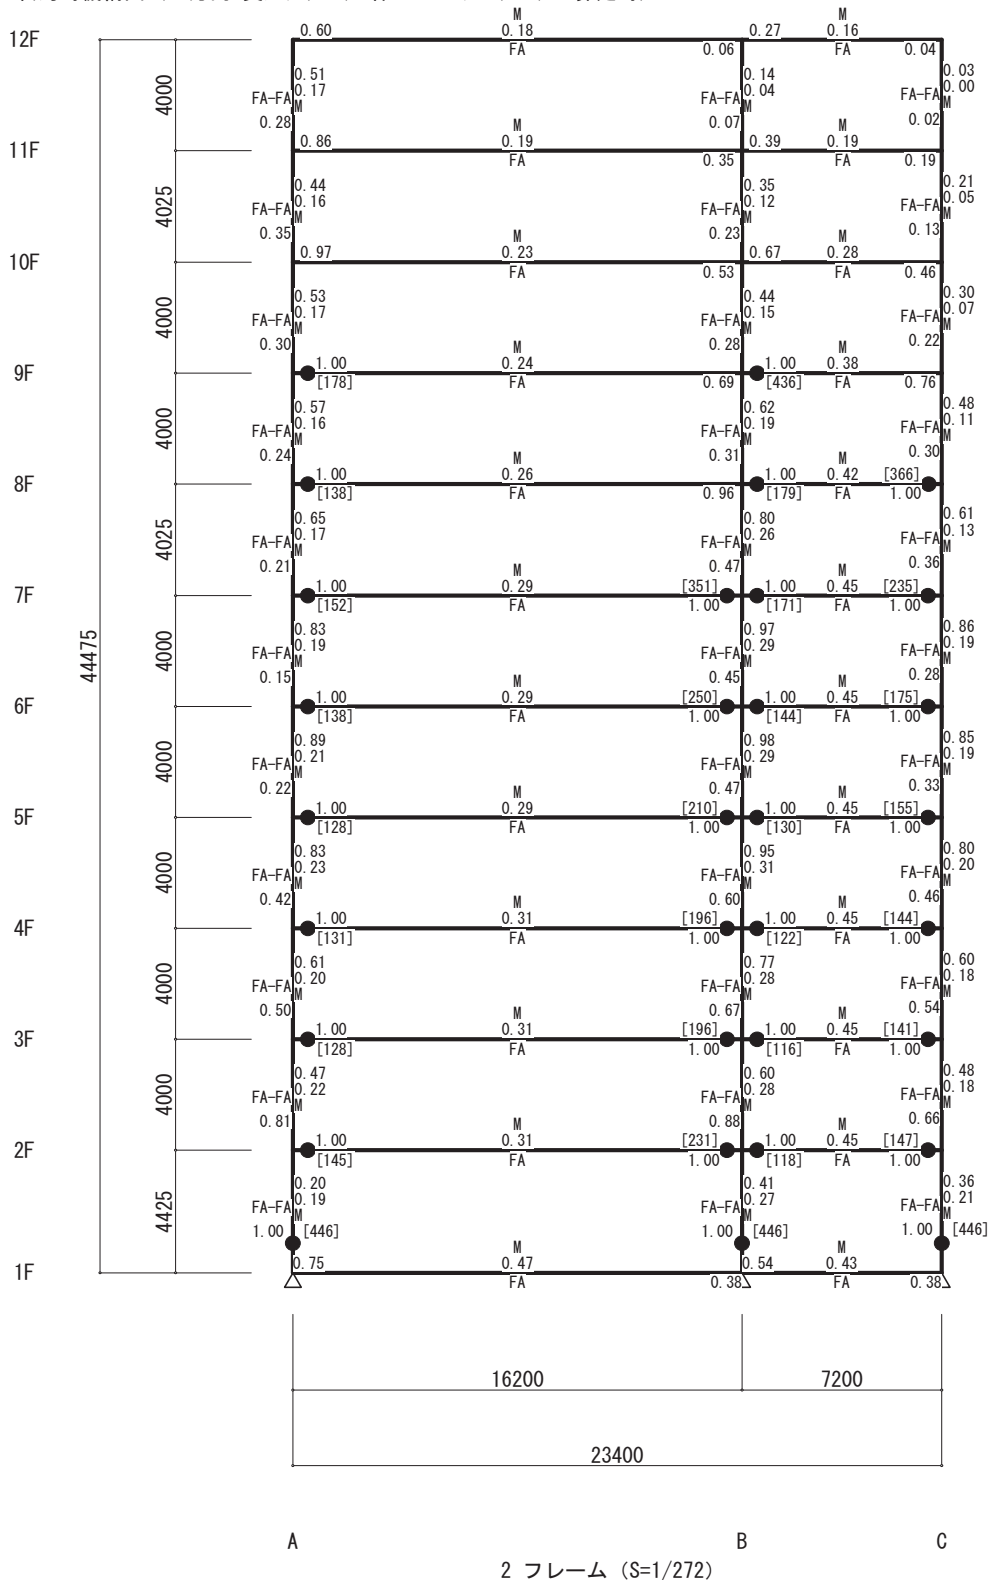


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

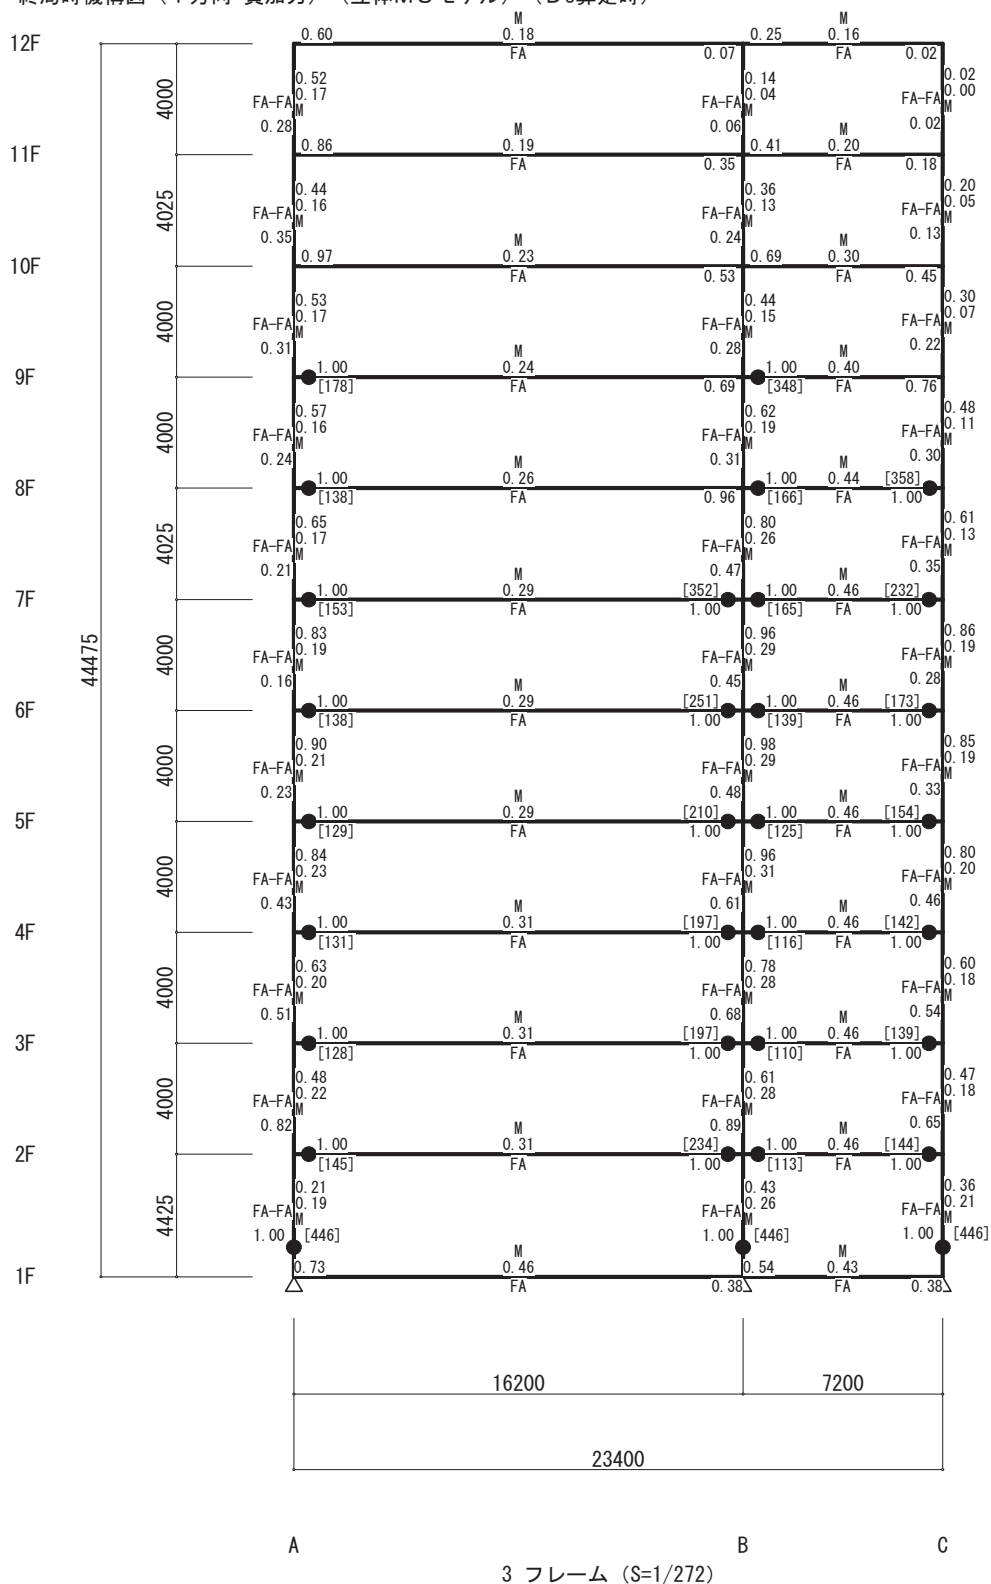


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

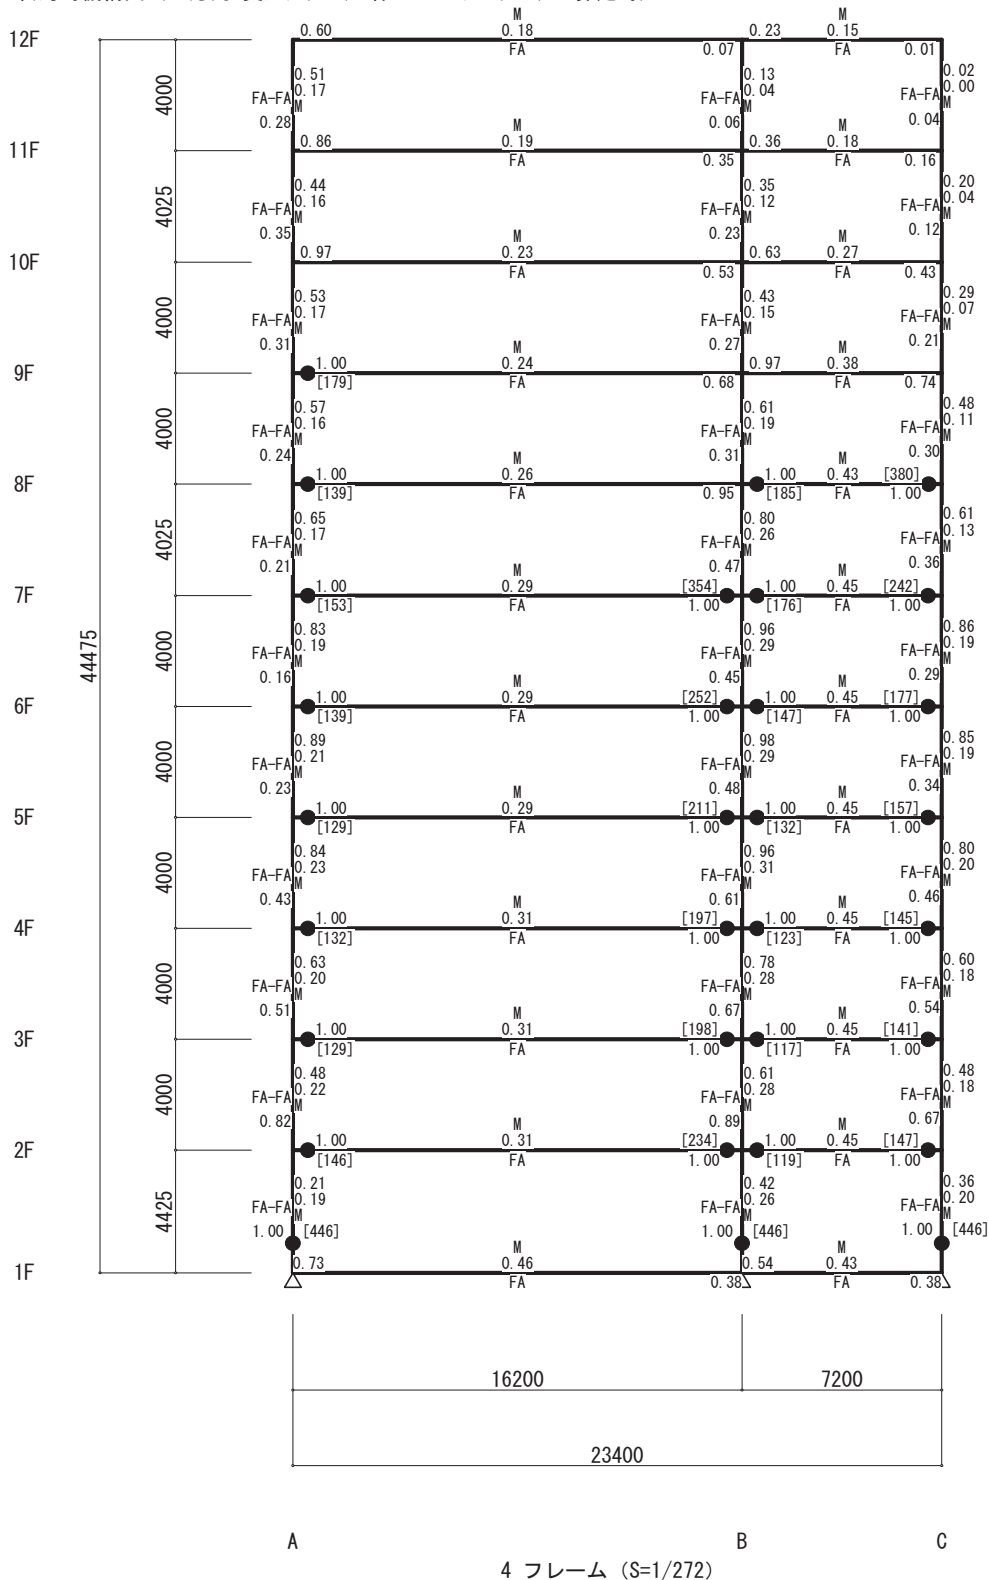

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

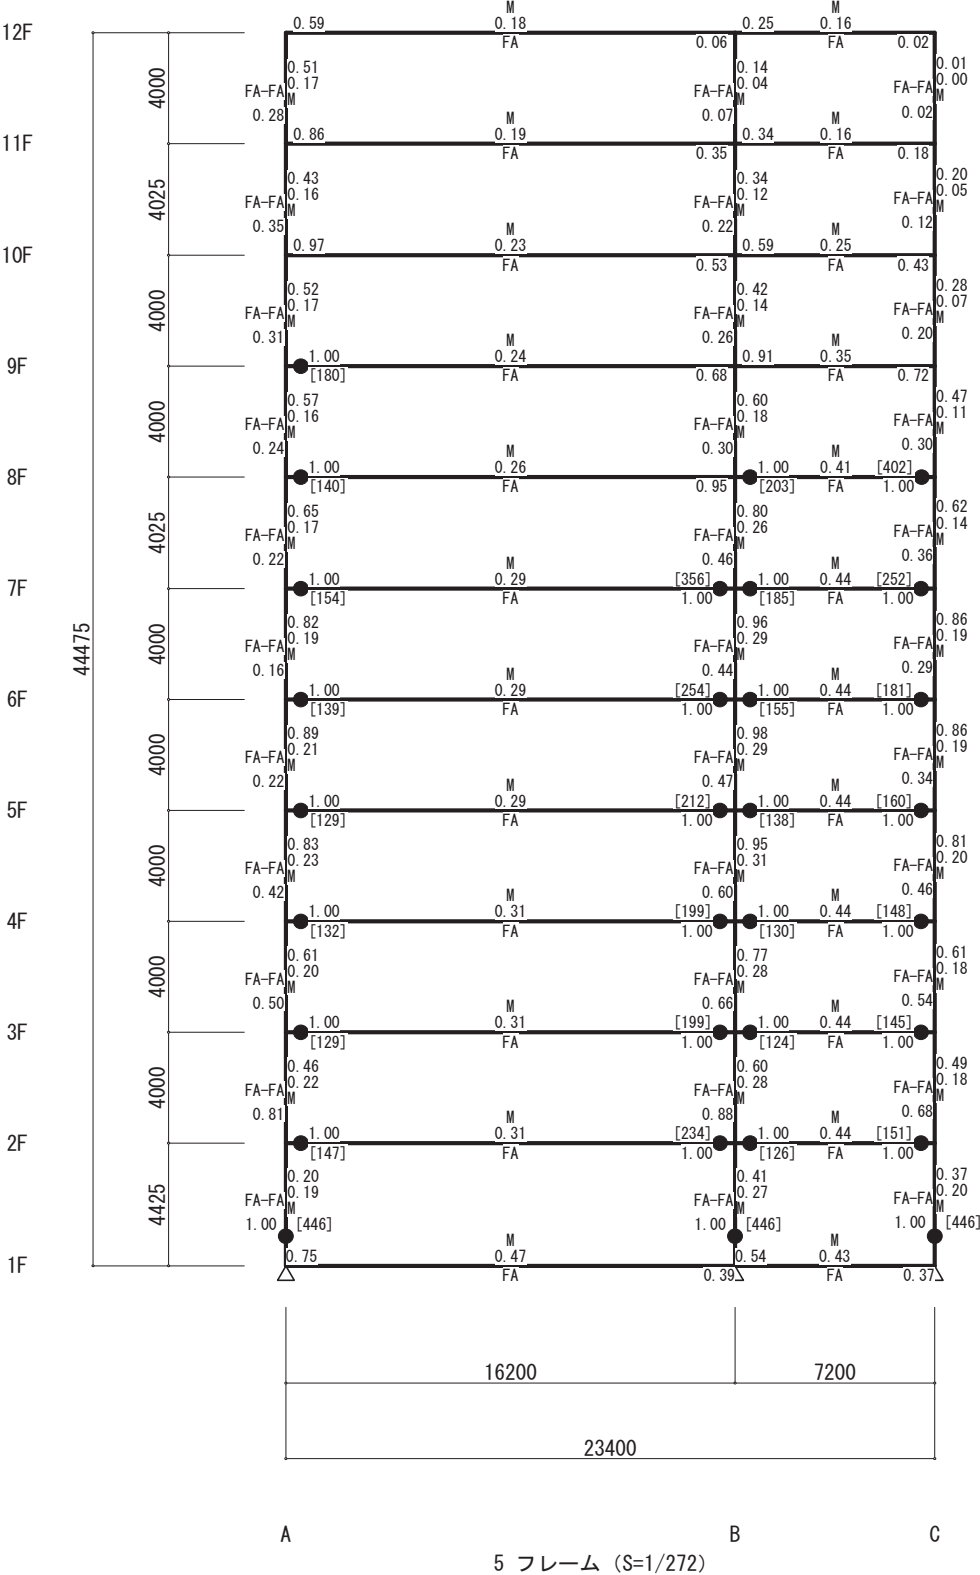



終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


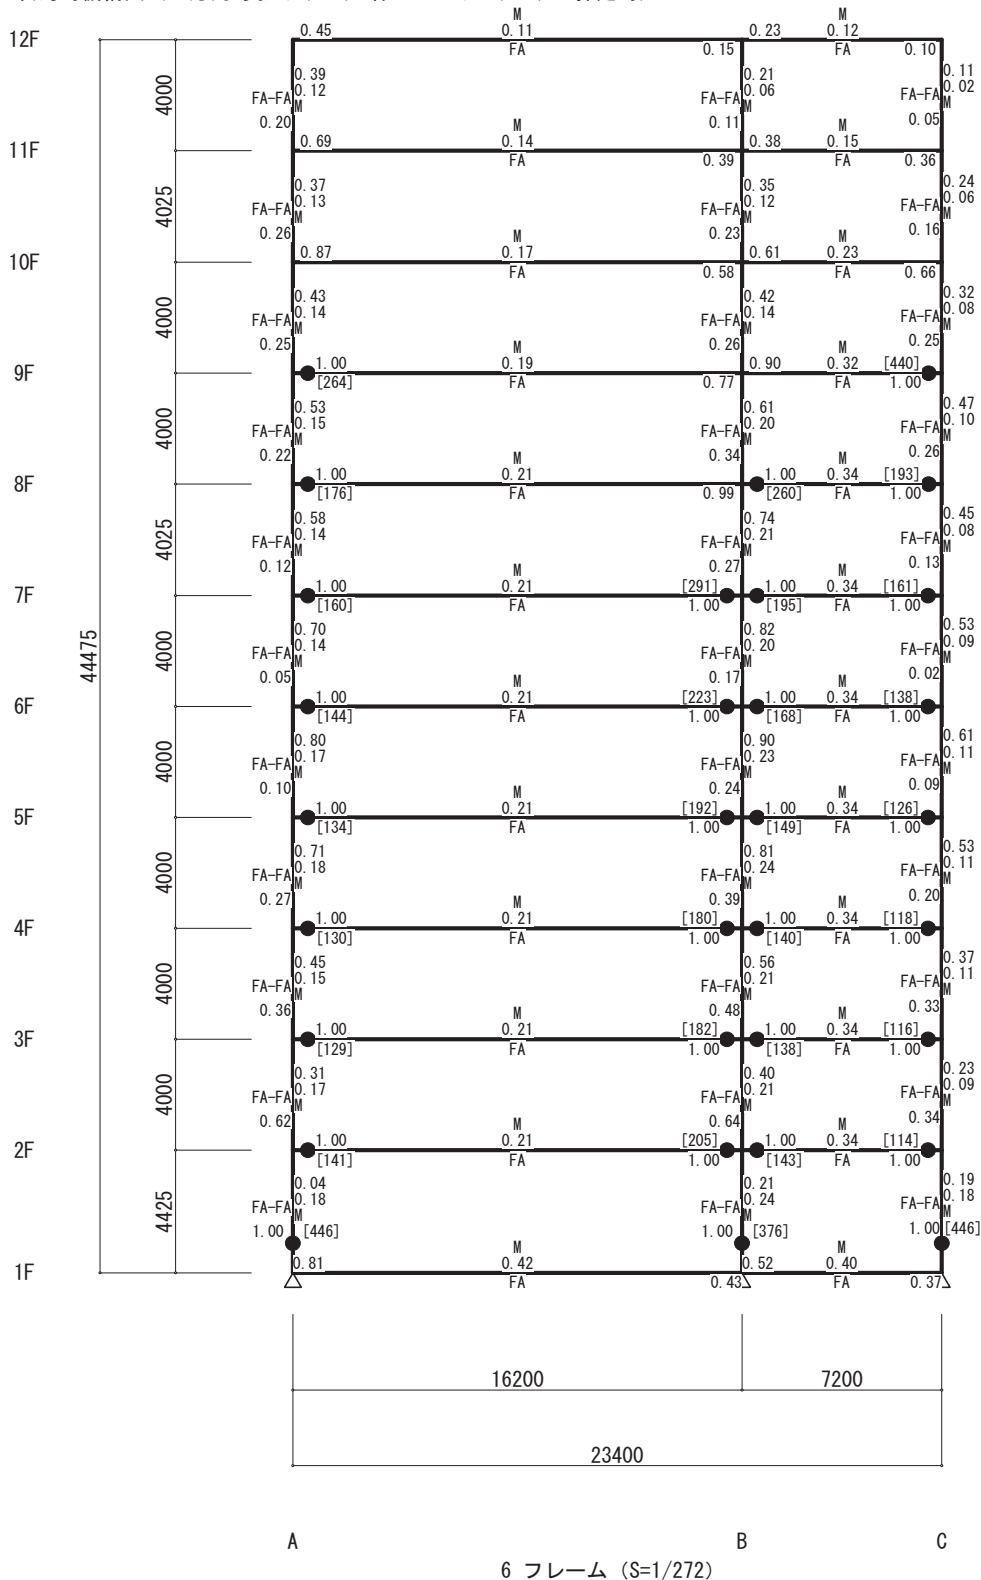


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

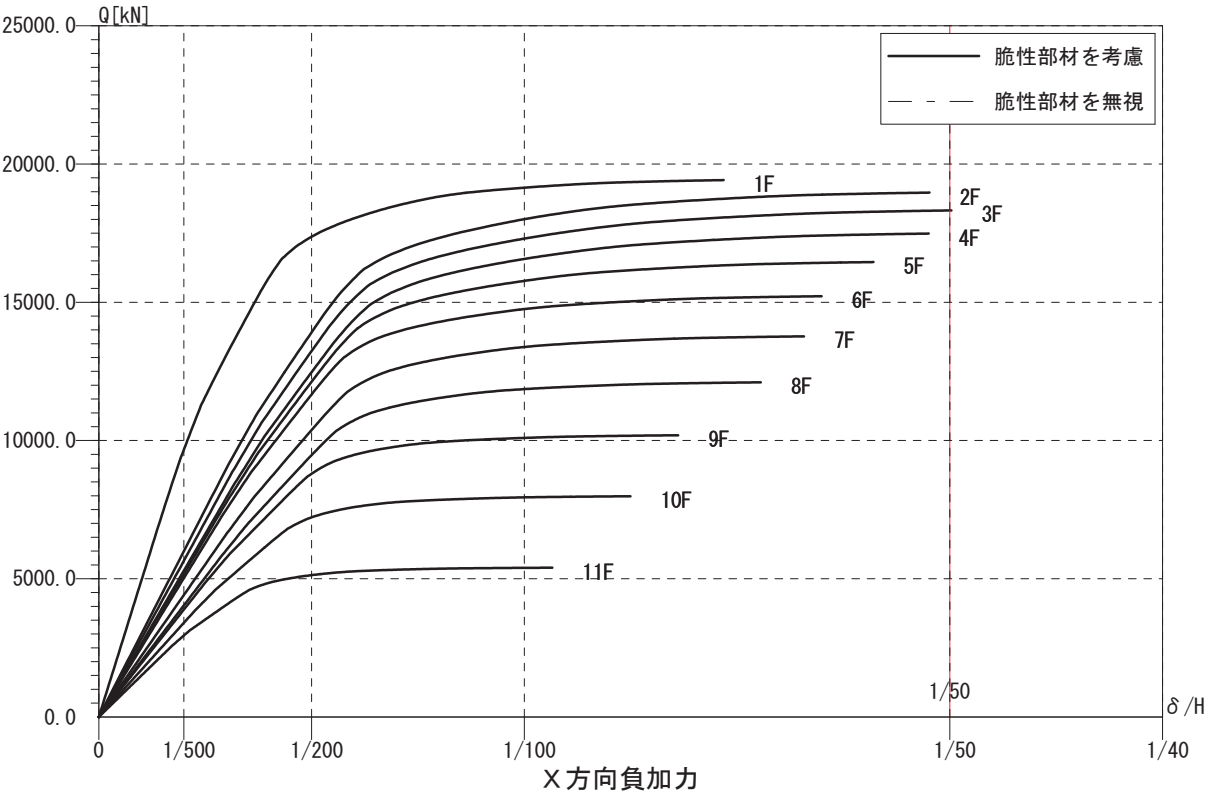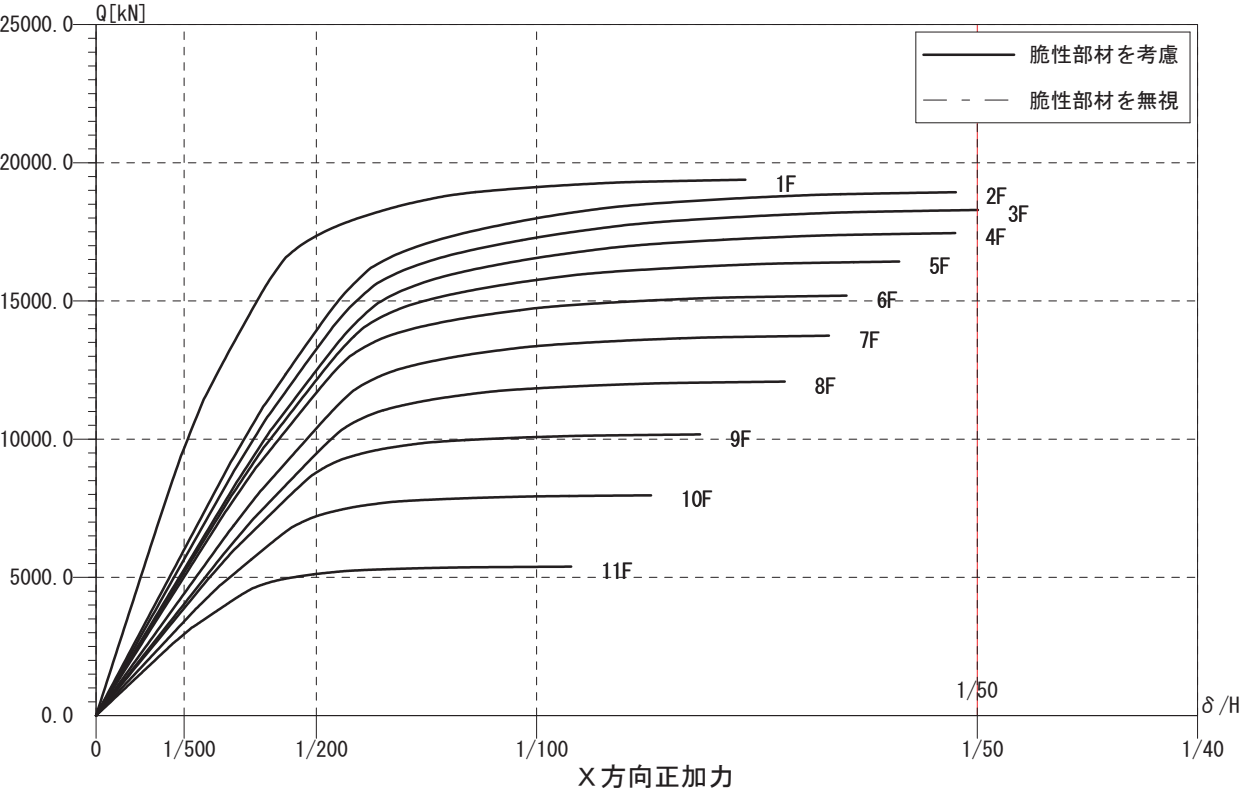

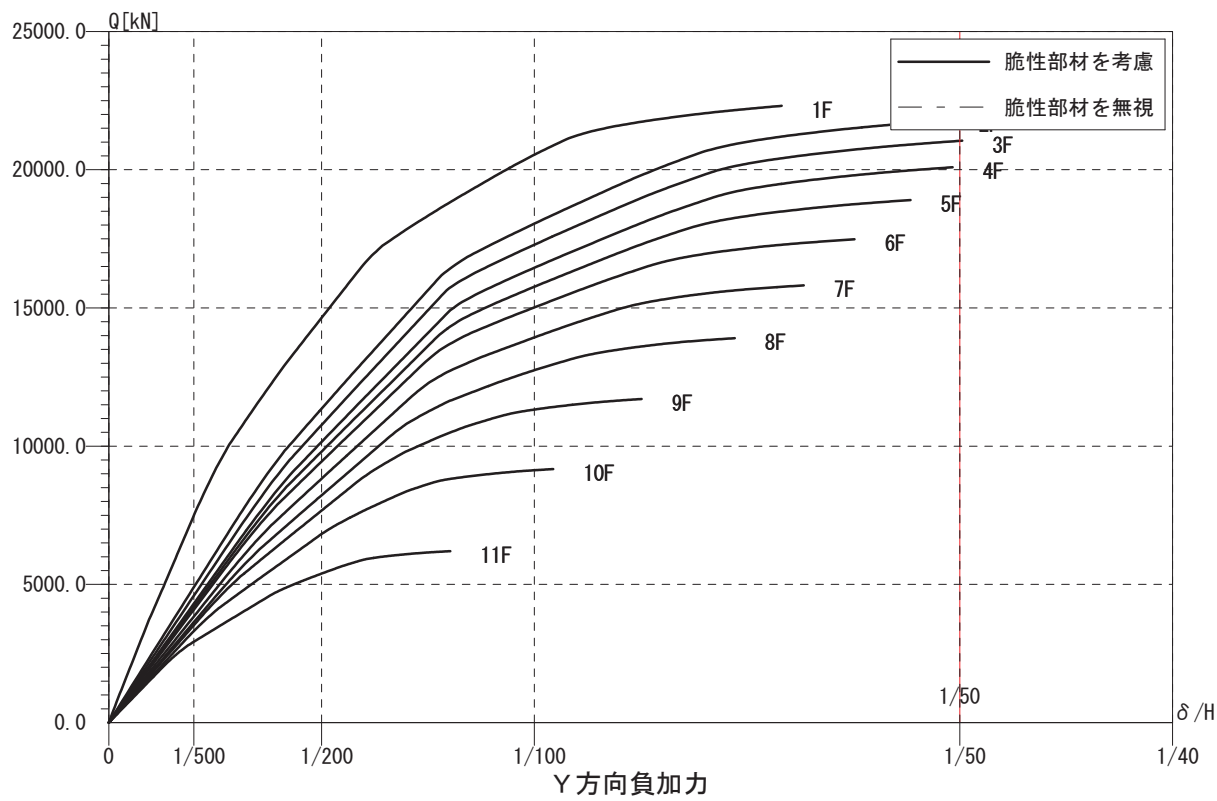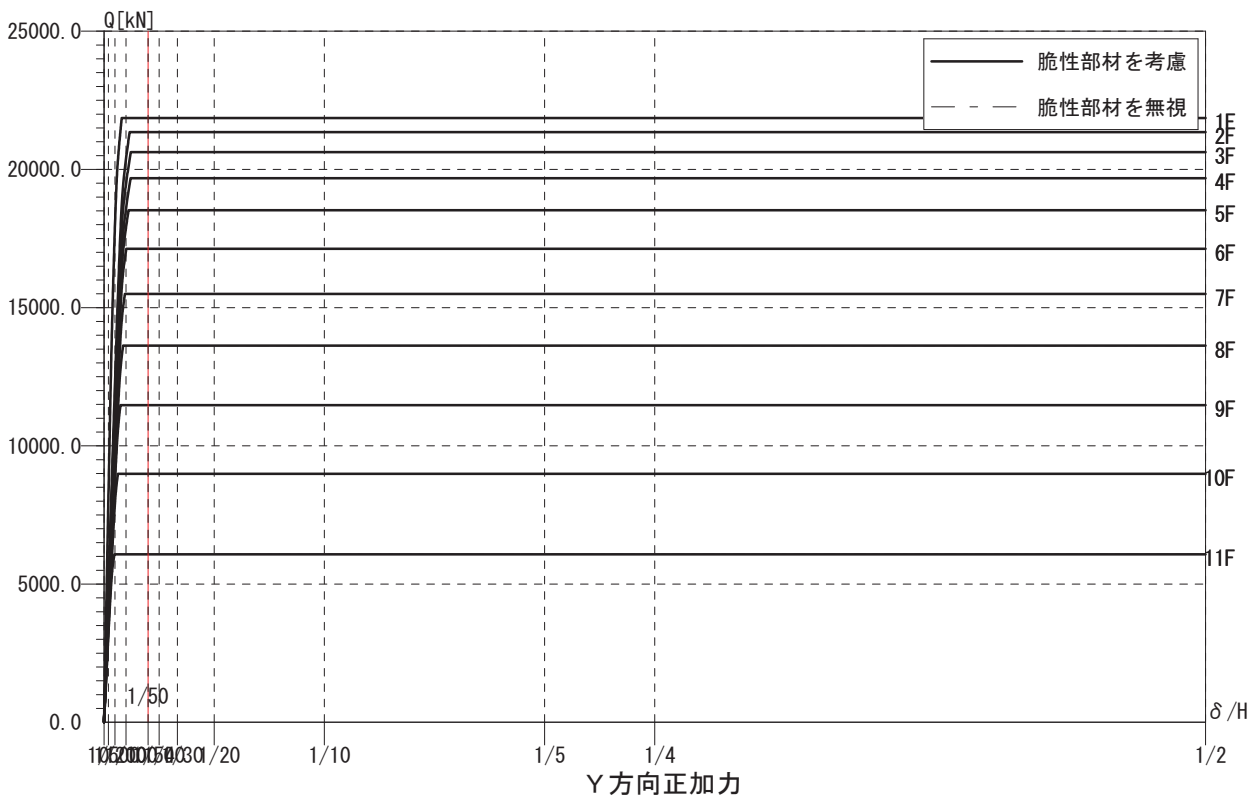

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

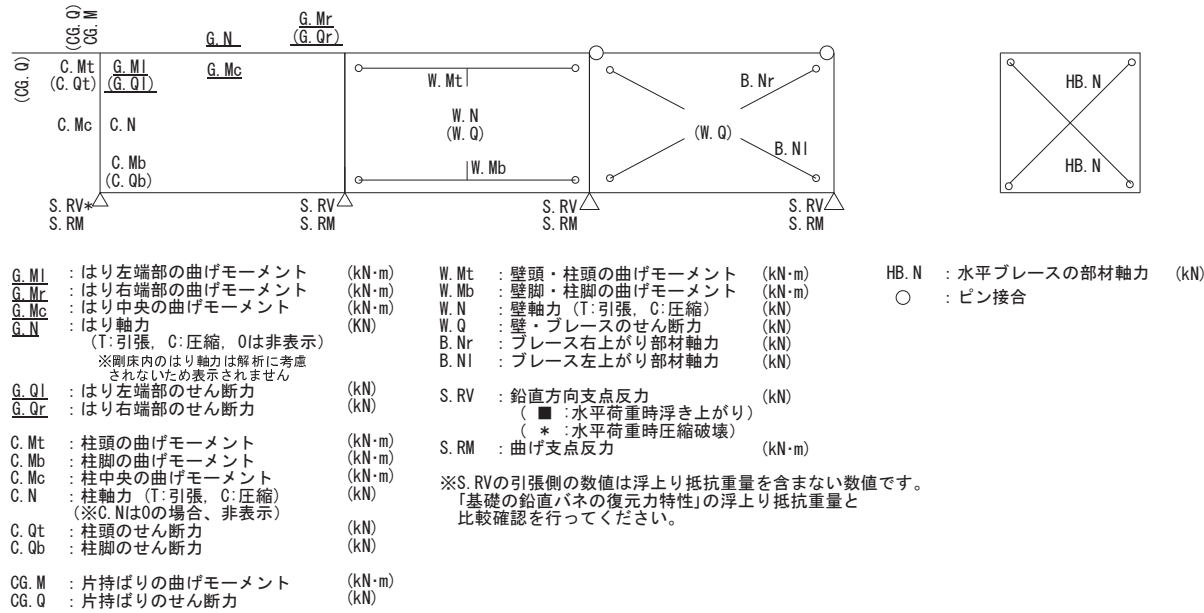

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1217.8 (306.0)		1136.1 (326.8)		1127.5 (325.7)		1129.0 (324.8)		2.3 (30.9)								
12F	4000	985.2 (497.0)	985.2 (306.0)	116.3	1.3 (94.2)	1216.5 (326.8)	40.2	2353.9 (837.5)	217.8 (325.7)	45.2	2336.8 (829.2)	1209.3 (324.8)	40.2	909.0 (309.3)	220.0 (30.9)	108.8	2.3 (61.1)	
		8.9	314.8C		187.2	616.6T		679.0	12.6C		678.3	13.6C		290.4	362.0C		119.9 98.0T	
11F	4025		1002.9 (497.0)		786.5 (213.8)	375.7 (94.2)		1147.9 (329.6)	995.9 (837.5)		1132.3 (325.9)	980.2 (829.2)		1121.6 (322.3)	328.2 (309.3)		571.6 (155.0)	242.2 (61.1)
		250.4 (17.6)	752.5 (213.8)	17.0	814.2 (364.3)	1225.1 (329.6)	38.6	1366.3 (762.1)	1214.3 (325.9)	41.0	1350.9 (753.8)	1198.8 (322.3)	38.6	1337.5 (630.4)	544.1 (155.0)	13.7	813.8 (303.5)	
		215.0	535.1C		81.1	1145.8T		167.5	31.4C		166.1	38.3C		68.8	546.0C		202.9 28.8T	
10F	4000		179.5 (17.6)		419.4 (89.1)	652.1 (364.3)		2118.8 (599.1)	1701.2 (762.1)		2098.6 (594.5)	1683.1 (753.8)		2085.5 (589.9)	1199.9 (630.4)		1076.7 (272.6)	407.9 (303.5)
		42.7 (103.7)	222.2 (89.1)	98.6	1123.5 (453.6)	2195.0 (599.1)	38.1	2599.1 (1118.6)	2181.5 (594.5)	41.5	2577.1 (1108.0)	2161.6 (589.9)	38.1	1771.7 (778.9)	886.0 (272.6)	95.3	668.8 (257.1)	
		164.8	620.1C		216.2	1826.6T		361.9	48.8C		361.2	66.2C		213.9	887.0C		154.6 170.2C	
9F	4000		372.2 (103.7)		141.2 (58.9)	691.1 (453.6)		2118.6 (599.2)	1875.3 (1118.6)		2098.4 (594.5)	1854.7 (1108.0)		2085.1 (589.9)	1343.8 (778.9)		1596.2 (425.8)	359.6 (257.1)
		655.1 (217.0)	282.9 (58.9)	70.8	1645.7 (723.8)	2195.6 (599.2)	38.5	2425.3 (1107.1)	2182.0 (594.5)	41.8	2405.6 (1097.1)	2161.9 (589.9)	38.4	2210.8 (988.0)	1469.5 (425.8)	63.3	1236.6 (473.2)	
		221.0	549.0C		198.1	2364.7T		211.1	64.8C		211.4	96.5C		234.8	1081.6C		290.2 527.1C	
8F	4025		213.0 (217.0)		710.2 (220.4)	1249.4 (723.8)		2117.5 (599.2)	2003.1 (1107.1)		2098.3 (594.4)	1982.7 (1097.1)		2083.9 (589.8)	1741.2 (988.0)		1979.4 (557.8)	656.3 (473.2)
		663.6 (339.8)	876.6 (220.4)	83.2	1657.3 (815.9)	2196.5 (599.2)	39.5	2296.1 (1118.6)	2181.7 (594.4)	41.7	2278.4 (1110.5)	2162.8 (589.8)	39.4	2379.6 (1239.0)	2036.9 (557.8)	28.7	1323.1 (744.9)	
		20.3	303.1C		15.4	2750.7T		44.8	77.5C		43.5	129.7C		113.9	1154.2C		176.0 1028.0C	
7F	4000		704.1 (339.8)		1455.5 (442.3)	1626.6 (815.9)		2110.8 (596.5)	2206.4 (1118.6)		2097.3 (594.4)	2191.3 (1110.5)		2095.9 (592.3)	2607.3 (1239.0)		4072.1 (1110.1)	1675.0 (744.9)
		1025.3 (441.1)	1729.4 (442.3)	137.0	2012.5 (915.4)	2183.6 (596.5)	36.4	2086.6 (1006.4)	2182.2 (594.4)	42.5	2074.8 (1000.3)	2168.8 (592.3)	36.5	3409.1 (1556.8)	3920.5 (1110.1)	75.8	2397.1 (1054.6)	
		143.0	175.2T		181.7	2918.1T		73.9	85.3C		74.3	162.2C		295.5	686.3C		287.9 2087.0C	
6F	4000		739.2 (441.1)		1991.9 (591.3)	1649.1 (915.4)		2109.4 (596.5)	1938.8 (1006.4)		2097.2 (594.3)	1926.2 (1000.3)		2093.4 (592.1)	2818.1 (1556.8)		4095.2 (1149.7)	1821.2 (1054.6)
		1526.1 (658.5)	2265.3 (591.3)	136.7	2528.4 (1142.8)	2185.6 (596.5)	38.1	2352.4 (1089.8)	2181.8 (594.3)	42.3	2340.6 (1084.0)	2169.7 (592.1)	38.1	3457.8 (1566.8)	4182.5 (1149.7)	43.7	2274.0 (998.0)	
		209.1	810.4T		242.8	2943.1T		172.9	91.5C		172.6	196.8C		324.2	186.6C		278.1 3191.2C	
5F	4000		1107.9 (658.5)		2832.4 (826.5)	2042.9 (1142.8)		2106.6 (596.0)	2006.7 (1089.8)		2096.6 (594.2)	1995.5 (1084.0)		2094.0 (592.5)	2809.5 (1566.8)		4126.9 (1158.4)	1717.8 (998.0)
		2010.6 (914.3)	3118.5 (826.5)	143.0	2974.0 (1366.1)	2184.4 (596.0)	38.9	2281.7 (1061.0)	2181.8 (594.2)	42.6	2273.0 (1056.8)	2171.9 (592.5)	38.9	3497.9 (1592.7)	4213.4 (1158.4)	43.3	2409.0 (1084.4)	
		182.1	1690.0T		241.8	2739.8T		159.7	95.0C		159.4	233.2C		312.5	313.4T		240.3 4312.4C	
4F	4000		1646.5 (914.3)		3550.0 (1018.5)	2490.3 (1366.1)		2103.8 (595.5)	1962.2 (1061.0)		2096.1 (594.1)	1954.3 (1056.8)		2093.7 (592.7)	2873.0 (1592.7)		4155.8 (1166.5)	1928.4 (1084.4)
		2136.8 (984.9)	3783.2 (1018.5)	116.6	3243.8 (1539.0)	2184.1 (595.5)	40.2	2323.2 (1189.2)	2181.7 (594.1)	42.8	2315.9 (1185.5)	2174.1 (592.7)	40.2	3464.1 (1634.3)	4243.3 (1166.5)	43.8	2227.4 (1012.5)	
		167.0	2769.1T		165.8	2353.4T		55.2	96.2C		55.2	273.6C		195.5	809.0T		202.3 5445.9C	
3F	4000		1802.9 (984.9)		3868.9 (1119.6)	2912.2 (1539.0)		2101.0 (595.1)	2433.6 (1189.2)		2095.6 (594.0)	2426.3 (1185.5)		2093.4 (593.0)	3073.0 (1634.3)		4187.0 (1175.1)	1822.8 (1012.5)
		2391.2 (1381.6)	4194.0 (1119.8)	162.6	3140.3 (1644.5)	2183.6 (595.1)	41.3	1848.9 (934.3)	2181.5 (594.0)	43.0	1845.4 (933.1)	2176.1 (593.0)	41.3	3294.2 (1726.6)	4279.8 (1175.1)	43.4	2364.2 (1376.7)	
		372.1	3953.8T		148.8	1869.3T		19.7	96.3C		20.9	315.4C		159.0	1309.1T		389.3 6592.6C	
2F	4425		3135.4 (1381.6)		2071.8 (564.6)	3437.8 (1644.5)		2097.1 (594.3)	1888.4 (934.3)		2094.2 (593.9)	1887.2 (933.1)		2094.0 (593.5)	3612.3 (1726.6)		4217.7 (1184.5)	3142.8 (1376.7)
		1141.9 (399.7)	1993.5 (564.6)	39.2	816.2 (829.5)	2182.2 (594.3)	42.6	2390.8 (1894.9)	2182.1 (593.9)	43.9	2386.2 (1884.3)	2179.2 (593.5)	42.6	2792.3 (1955.7)	4310.5 (1184.5)	46.4	1074.9 (920.8)	
		257.6	4556.1T		1019.0	1927.3T		1801.1	102.4C		1782.8	354.2C		1534.7	1823.8T		962.3 7713.5C	
1F			626.6 (399.7)		3733.8 (605.6)	2854.2 (829.5)		2992.0 (1330.5)	5994.2 (1894.9)		2503.8 (764.7)	5951.7 (1884.3)		6253.9 (1347.5)	5861.7 (1955.7)		2999.5 (362.1)	2999.5 (920.8)
		3979.2 0.0	326.6 (605.6)	1553.6	3852.8 0.0	5588.0 (1330.5)	1798.0	658.5 0.0	2002.2 (764.7)	249.2	227.5 0.0	3447.9 (1347.5)	1403.0	791.2 0.0	392.2 (362.1)	1695.9	951.1 * F 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000																
		A フレーム (S=1/272)																
		1 2 3 4 5 6																

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1186.6 (293.7)		1118.3 (328.7)		1088.2 (322.4)		1089.7 (321.4)		1424.0 (364.8)							
12F	4000	928.3 (480.3)	129.1	61.6 (73.3)	1248.2 (328.7)	64.9	2351.6 (824.2)	1233.3 (322.4)	72.5	2312.3 (805.8)	1224.1 (321.4)	67.2	2292.3 (826.9)	1202.5 (364.8)	110.7	1424.0 (464.5)	
		32.3	328.4C	208.3	667.8T	703.2	5.5C	700.6	13.8C	638.5	23.0T	495.0	377.3C				
11F	4025	993.0 (480.3)	638.7 (171.7)	354.9 (73.3)	1142.2 (332.9)	945.1 (824.2)	1097.7 (321.6)	911.1 (805.8)	1082.7 (316.6)	1015.3 (826.9)	1446.8 (419.4)	434.0 (464.5)					
		395.3 (81.2)	597.7 (171.7)	20.5	970.8 (432.5)	1254.6 (332.9)	56.2	1415.1 (774.6)	1218.0 (321.6)	60.2	1383.7 (757.4)	1197.0 (316.6)	57.2	1640.0 (824.4)	1572.6 (419.4)	1012.8 (442.1)	
		232.0	543.2C	100.5	1228.6T	143.7	16.9C	140.7	36.3C	19.1	102.2T	123.1	808.7C				
10F	4000	68.6 (81.2)	178.4 (19.1)	769.9 (432.5)	2120.0 (603.9)	1702.6 (774.6)	2061.0 (588.9)	1665.0 (757.4)	2041.6 (582.8)	1678.1 (824.4)	1896.7 (543.8)	766.6 (442.1)					
		109.3 (35.8)	40.7 (19.1)	109.6	1279.6 (524.3)	2227.8 (603.9)	53.9	2596.5 (1106.6)	2179.2 (588.9)	59.1	2550.1 (1084.1)	2154.2 (582.8)	56.3	2382.4 (1028.7)	2018.9 (543.8)	61.1	1130.1 (433.3)
		180.9	605.1C	231.1	1908.7T	383.3	32.3C	381.9	59.2C	324.9	42.4T	263.4	1365.8C				
9F	4000	252.4 (35.8)	481.5 (155.8)	817.4 (524.3)	2119.5 (603.9)	1830.0 (1106.6)	2060.5 (589.0)	1786.3 (1084.1)	2041.0 (582.7)	1732.5 (1028.7)	1903.7 (543.8)	603.2 (433.3)					
		892.9 (318.9)	640.5 (155.8)	79.5	1892.8 (830.2)	2228.7 (603.9)	54.6	2469.6 (1109.3)	2180.2 (589.0)	59.9	2428.4 (1088.5)	2154.3 (582.7)	56.6	2335.4 (1005.8)	2027.0 (545.9)	61.6	1300.5 (476.1)
		255.1	494.5C	232.4	2416.6T	251.0	46.3C	251.5	82.7C	323.8	14.4C	348.3	1926.4C				
8F	4025	382.6 (318.9)	1214.7 (363.3)	1428.0 (830.2)	2117.1 (603.7)	1967.5 (1109.3)	2061.5 (589.2)	1925.5 (1088.5)	2040.3 (582.9)	1687.9 (1005.8)	1912.6 (548.4)	603.9 (476.1)					
		1018.4 (523.4)	1401.0 (363.3)	93.1	2016.3 (1000.8)	2229.7 (603.7)	56.3	2330.4 (1122.9)	2180.8 (589.2)	59.7	2292.5 (1105.1)	2156.5 (582.9)	58.1	2388.5 (1253.4)	2036.2 (548.4)	61.8	1308.6 (727.7)
		35.1	178.0C	2.3	2719.7T	70.5	58.9C	68.6	106.3C	133.9	68.9C	155.8	2491.6C				
7F	4000	1088.5 (523.4)	2431.6 (717.1)	2011.7 (1000.8)	2106.3 (599.4)	2189.4 (1122.9)	2061.1 (589.5)	2155.3 (1105.1)	2058.6 (586.8)	2656.4 (1253.4)	3991.9 (1126.0)	1620.2 (727.7)					
		1642.8 (726.0)	2731.3 (717.1)	149.8	2629.4 (1200.6)	2209.5 (599.4)	51.6	2099.9 (1002.6)	2183.0 (589.5)	61.0	2071.8 (988.2)	2166.0 (586.8)	53.7	3517.4 (1576.3)	4145.2 (1126.0)	61.6	2371.8 (1029.3)
		190.8	489.3T	228.1	2698.4T	94.8	66.5C	95.3	141.7C	364.9	425.4T	313.2	3636.5C				
6F	4000	1261.2 (726.0)	3193.1 (929.0)	2173.2 (1200.6)	2103.3 (599.3)	1910.3 (1002.6)	2062.7 (589.9)	1881.1 (988.2)	2056.8 (586.9)	2787.6 (1576.3)	4010.2 (1131.4)	1745.3 (1029.3)					
		2234.3 (998.8)	3495.5 (929.0)	151.2	3232.0 (1479.1)	2212.0 (599.3)	54.4	2377.5 (1088.2)	2184.5 (589.9)	60.9	2350.7 (1075.1)	2169.1 (586.9)	56.2	3405.0 (1537.0)	4135.8 (1131.4)	62.8	2264.9 (983.7)
		236.7	1366.5T	273.8	2474.7T	201.1	72.3C	200.6	178.9C	331.0	919.7T	297.5	4790.5C				
5F	4000	1760.9 (998.8)	4165.4 (1199.7)	2684.5 (1479.1)	2098.1 (598.3)	1975.3 (1088.2)	2064.4 (590.5)	1949.6 (1075.1)	2060.3 (588.2)	2743.0 (1537.0)	4054.5 (1143.5)	1669.9 (983.7)					
		2711.3 (1212.9)	4472.3 (1199.7)	153.4	3690.6 (1678.9)	2209.7 (598.3)	55.8	2310.2 (1065.3)	2187.4 (590.5)	61.5	2289.7 (1055.4)	2174.9 (588.2)	57.3	3496.0 (1570.6)	4178.7 (1143.5)	62.1	2384.6 (1051.2)
		285.6	2514.7T	332.8	1980.6T	179.7	75.0C	178.9	212.2C	354.9	1426.3T	282.3	5962.9C				
4F	4000	2140.2 (1212.9)	4397.5 (1238.8)	3024.9 (1678.9)	2092.7 (597.4)	1950.9 (1065.3)	2066.4 (591.2)	1931.9 (1055.4)	2062.8 (589.4)	2786.2 (1570.6)	4095.1 (1154.7)	1820.1 (1051.2)					
		2381.8 (1065.4)	4522.0 (1238.8)	62.3	3581.1 (1662.3)	2208.5 (597.4)	57.9	2332.4 (1185.8)	2190.5 (591.2)	62.0	2315.3 (1177.4)	2180.8 (589.4)	59.0	3496.7 (1674.5)	4220.2 (1154.9)	62.5	2275.0 (1067.1)
		251.1	3703.4T	256.5	1446.5T	39.2	74.2C	39.5	240.8C	147.8	1948.2T	140.8	7156.4C				
3F	4000	1879.6 (1065.4)	4352.4 (1226.2)	3068.1 (1662.3)	2087.5 (596.5)	2410.7 (1185.8)	2068.6 (592.0)	2394.4 (1177.4)	2065.4 (590.6)	3201.1 (1674.5)	4138.8 (1166.9)	1993.4 (1067.1)					
		2596.3 (1559.4)	4475.9 (1226.2)	61.8	3491.4 (1902.4)	2207.1 (596.5)	59.8	1870.3 (980.1)	2193.5 (592.0)	62.5	1860.8 (976.2)	2186.6 (590.6)	60.6	3127.0 (1589.5)	4262.6 (1166.9)	61.9	2145.3 (1191.9)
		522.5	4883.3T	313.4	918.6T	89.9	69.4C	91.7	264.3C	52.0	2483.4T	238.5	8366.3C				
2F	4425	3641.3 (1559.4)	3434.0 (954.2)	4118.3 (1902.4)	2081.2 (595.1)	2050.0 (980.1)	2070.9 (592.8)	2044.2 (976.2)	2070.4 (592.2)	3230.9 (1589.5)	4185.0 (1180.4)	2622.3 (1191.9)					
		204.9 (147.4)	3436.4 (954.2)	1.2	1519.1 (1188.7)	2203.5 (595.1)	61.1	2228.4 (1798.1)	2197.3 (592.8)	63.2	2220.4 (1795.3)	2193.6 (592.2)	61.6	3153.6 (2146.7)	4314.0 (1180.4)	64.5	1562.6 (1231.4)
		531.0	5787.5T	1110.9	657.2T	1749.9	71.0C	1751.7	285.5C	1596.0	3041.7T	1161.8	9611.2C				
1F		857.0 (147.4)	2916.5 (286.0)	3740.9 (1188.7)	2749.6 (1306.5)	5728.2 (1798.1)	2413.1 (748.0)	5723.8 (1795.3)	4106.1 (1030.1)	6345.6 (2146.7)	3886.2 (850.8)	3886.2 (1231.4)					
		5368.3 0.0	1886.8 0.0	2427.3 0.0	6657.4 (1306.5)	1953.9 0.0	683.8 0.0	2478.6 (788.9)	282.7 0.0	67.5 0.0	3310.6 (1030.1)	397.7 0.0	2825.4 0.0	2739.5 (850.8)	823.4 0.0	10653.5 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		B フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		425.8 (84.1)		597.7 (206.2)		515.9 (150.9)		778.9 (207.6)		551.7 (122.5)									
12F	44475	4000	179.7 (93.5)	179.7 (84.1)	123.0	461.4 (186.5)	887.2 (206.2)	144.7	1168.5 (476.7)	570.8 (150.9)	27.4	1231.7 (487.1)	715.8 (207.6)	31.6	1109.3 (439.4)	330.4 (122.5)	110.7	551.7 (201.5)	177.1C
			7.3	40.7C		88.4	261.1T		215.1	44.5C		257.6	82.1T		230.6	58.3C		148.8	
11F		4025	190.1 (67.3)	4.2 (7.1)	21.2	562.8 (296.1)	894.1 (237.3)	39.9	939.2 (554.4)	863.2 (228.1)	42.1	707.5 (410.9)	645.0 (175.2)	14.1	593.0 (325.7)	624.4 (169.6)	14.0	342.2 (170.7)	
			54.6	1.9T		33.1	463.4T		176.5	38.4C		119.4	67.8T		62.5	23.8C		1.3	420.4C
10F		4000	81.0 (67.3)			23.3 (36.8)	629.1 (296.1)		1410.3 (401.9)	1292.3 (554.4)		1360.0 (389.1)	946.2 (410.9)		823.1 (232.9)	717.9 (325.7)		805.1 (227.4)	344.8 (170.7)
			160.9 (61.0)	241.8 (36.8)	109.3	877.8 (415.8)	1483.6 (401.9)	36.7	1559.5 (740.7)	1441.6 (389.1)	40.8	1267.4 (583.5)	853.7 (232.9)	15.3	937.6 (425.0)	832.4 (227.4)	13.6	460.3 (191.9)	
		38.9	77.4T		46.2	778.8T		78.1	38.0C		100.5	48.4C		87.6	15.4T		76.5	708.2C	
9F		4000	83.1 (61.0)			361.4 (123.3)	785.4 (415.8)		1409.9 (402.1)	1403.3 (740.7)		1359.2 (389.0)	1066.5 (583.5)		822.2 (232.7)	762.5 (425.0)		803.6 (227.2)	307.2 (191.9)
			443.2 (199.1)	526.2 (123.3)	82.4	1061.0 (521.3)	1485.0 (402.1)	37.6	1448.4 (722.5)	1441.8 (389.0)	41.3	1145.6 (561.0)	852.9 (232.7)	15.3	891.8 (426.2)	832.0 (227.2)	14.2	496.3 (217.8)	
8F		4025	44.9	233.7T		18.4	1000.0T		3.4	40.7C		23.7	161.9C		39.3	60.5T		60.6	989.6C
				353.4 (199.1)		639.2 (202.7)	1024.1 (521.3)		1407.8 (401.6)	1441.6 (722.5)		1361.2 (389.6)	1098.2 (561.0)		823.5 (233.1)	813.2 (426.2)		807.5 (228.2)	375.1 (217.8)
7F		4000	467.1 (226.4)	820.6 (202.7)	90.7	1098.8 (546.1)	1483.8 (401.6)	38.0	1410.3 (699.5)	1444.1 (389.6)	41.4	1117.5 (549.5)	854.5 (233.1)	15.5	845.8 (413.5)	835.4 (228.2)	14.0	432.5 (206.2)	
	11.5		457.8T		0.2	1129.0T		2.6	46.6C		11.6	272.7C		13.5	116.3T		17.4	1258.0C	
6F	4000		444.2 (226.4)		804.1 (240.2)	1099.3 (546.1)		1418.0 (404.5)	1405.1 (699.5)		1372.4 (392.6)	1094.3 (549.5)		830.0 (234.7)	818.7 (413.5)		815.2 (230.2)	397.7 (206.2)	
		481.1 (221.4)	925.3 (240.2)	60.6	1199.1 (591.7)	1494.2 (404.5)	38.1	1467.4 (724.1)	1454.6 (392.6)	41.1	1138.3 (556.6)	860.1 (234.7)	15.0	853.9 (411.7)	842.6 (230.2)	13.7	417.5 (189.4)		
5F	4000	38.3	711.8T		15.7	1183.6T		19.3	55.0C		25.0	367.4C		30.5	206.6T		38.7	1520.3C	
			404.5 (221.4)		893.2 (252.3)	1167.6 (591.7)		1415.6 (404.2)	1428.8 (724.1)		1373.3 (393.1)	1088.3 (556.6)		830.8 (234.9)	792.9 (411.7)		817.9 (231.0)	340.1 (189.4)	
4F	4000	519.2 (226.2)	923.7 (252.3)	15.2	1220.3 (594.6)	1494.7 (404.2)	39.5	1443.9 (717.4)	1457.1 (393.1)	41.9	1145.7 (558.4)	860.7 (234.9)	14.9	883.2 (420.7)	845.2 (231.0)	13.7	477.8 (207.2)		
		66.9	971.9T		31.2	1209.7T		9.0	65.9C		28.8	459.0C		41.8	310.7T		63.4	1774.1C	
3F	4000		385.4 (226.2)		884.1 (249.8)	1157.9 (594.6)		1411.5 (403.3)	1425.9 (717.4)		1377.8 (394.5)	1088.0 (558.4)		834.0 (235.9)	799.6 (420.7)		823.8 (232.6)	351.1 (207.2)	
		528.8 (244.8)	914.3 (249.8)	15.1	1218.2 (596.6)	1492.0 (403.3)	40.2	1447.9 (714.6)	1462.3 (394.5)	42.2	1153.9 (560.6)	864.1 (235.9)	15.0	885.1 (420.8)	850.7 (232.6)	13.5	472.7 (208.2)		
2F	4000	39.2	1220.2T		25.1	1228.7T		18.7	78.0C		32.8	551.9C		43.6	422.0T		56.4	2015.0C	
			450.5 (244.8)		875.3 (247.3)	1168.1 (596.6)		1407.2 (402.4)	1410.5 (714.6)		1382.0 (395.8)	1088.3 (560.6)		837.1 (236.7)	798.0 (420.8)		829.3 (234.1)	360.0 (208.2)	
1F	4425	454.7 (216.0)	905.2 (247.3)	15.0	1197.1 (611.3)	1489.9 (402.4)	41.4	1464.5 (756.4)	1467.8 (395.8)	42.9	1160.8 (604.2)	867.1 (236.7)	15.0	895.2 (472.4)	856.1 (234.1)	13.4	469.3 (253.2)		
		22.7	1457.0T		25.4	1239.9T		48.2	91.8C		47.6	645.3C		49.5	541.2T		37.1	2243.6C	
	4000		409.3 (216.0)		866.1 (244.6)	1247.9 (611.3)		1402.9 (401.5)	1561.0 (756.4)		1386.4 (397.2)	1256.0 (604.2)		840.2 (237.5)	994.2 (472.4)		835.5 (235.7)	543.4 (253.2)	
		485.9 (342.2)	895.2 (244.6)	14.6	1106.3 (626.6)	1488.1 (401.5)	42.6	1315.4 (714.0)	1473.4 (397.2)	43.5	1000.6 (537.5)	870.1 (237.5)	14.9	707.7 (368.4)	861.7 (235.7)	13.1	292.1 (149.3)		
	4000	198.4	1683.0T		146.9	1254.4T		112.6	106.4C		74.5	742.0C		29.1	662.4T		6.5	2464.7C	
			882.7 (342.2)		853.4 (241.5)	1400.2 (626.6)		1396.0 (399.9)	1540.6 (714.0)		1393.4 (399.4)	1149.5 (537.5)		844.6 (239.0)	766.0 (368.4)		839.8 (237.2)	305.0 (149.3)	
	4425	2.9 (174.2)	885.7 (241.5)	16.2	936.1 (746.2)	1483.0 (399.9)	43.5	1337.6 (873.9)	1482.2 (399.4)	44.4	1119.9 (801.7)	876.0 (239.0)	15.7	947.0 (792.1)	868.3 (237.2)	14.2	534.8 (604.7)		
		382.4	1937.0T		714.9	1286.8T		595.8	101.7C		653.8	843.5C		805.6	766.9T		803.1	2701.0C	
			767.8 (174.2)		4234.6 (481.5)	2365.9 (746.2)		1282.9 (1094.9)	2529.3 (873.9)		1031.5 (316.4)	2427.6 (801.7)		1955.3 (465.5)	2558.1 (792.1)		2141.0 (381.1)	2141.0 (604.7)	
		1559.8	767.8	2501.2	2696.3	3600.5	2658.8	835.0	246.4	107.4	630.1	396.0	279.7	766.7	302.8	769.1	3015.1	1559.8	
		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000																	
		C フレーム (S=1/272)																	
		1 2 3 4 5 6																	

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		195.4 (24.1)		1206.6 (324.0)		1215.3 (325.0)		1213.8 (326.0)		1020.0 (315.6)									
12F	44475	4000	21.8 (51.7)	108.6	930.8 (317.7)	1126.2 (324.0)	40.2	2331.5 (825.2)	1124.9 (325.0)	45.2	2348.7 (833.4)	1133.4 (326.0)	40.2	38.4 (112.0)	1252.2 (315.6)	116.1	1020.0 (513.8)		
			125.2	94.8T	295.4	356.4C	681.2	15.0C	682.0	11.7C	185.6	628.7T	7.5	321.6C					
11F	4025	4000	840.9 (315.6)	612.4 (166.3)	13.6	1362.9 (641.5)	1117.7 (321.2)	38.6	1354.3 (753.6)	1128.5 (324.9)	41.0	1369.7 (762.0)	1144.0 (328.5)	38.6	805.9 (358.4)	825.0 (224.5)	16.9	243.9 (12.7)	
			205.8	18.8T	71.7	532.0C	162.4	40.1C	163.8	27.3C	84.6	1169.5T	218.3	548.8C					
10F	4000	4000	429.4 (315.6)	937.1 (286.7)	1219.4 (641.5)	2156.5 (588.5)	1679.1 (753.6)	2176.7 (593.1)	1697.2 (762.0)	2189.8 (597.7)	636.7 (358.4)	250.0 (96.8)	192.8 (12.7)						
			698.0 (271.5)	1127.4 (286.7)	95.1	1798.1 (791.8)	2080.3 (588.5)	38.1	2571.2 (1103.9)	2093.8 (593.1)	41.5	2593.2 (1114.6)	2113.7 (597.7)	38.1	1106.3 (444.2)	446.8 (96.8)	98.4	57.2 (111.9)	
9F	4000	4000	155.0	190.0C	214.4	861.4C	363.4	68.3C	364.1	41.5C	218.0	1859.1T	166.6	637.6C					
			388.1 (271.5)	1523.0 (440.6)	1369.3 (791.8)	2156.7 (588.4)	1844.4 (1103.9)	2177.0 (593.1)	1865.0 (1114.6)	2190.3 (597.7)	670.3 (444.2)	259.6 (52.5)	390.5 (111.9)						
8F	4025	4000	1261.1 (480.0)	1649.2 (440.6)	63.1	2233.5 (994.2)	2079.8 (588.4)	38.5	2405.6 (1095.4)	2093.3 (593.1)	41.8	2425.3 (1105.4)	2113.4 (597.7)	38.4	1638.2 (718.7)	118.3 (52.5)	70.7	650.1 (213.2)	
			301.0	557.0C	245.0	1043.7C	214.9	98.9C	214.6	54.1C	200.8	2404.7T	223.7	569.2C					
7F	4000	4000	659.1 (480.0)	2060.2 (560.6)	1743.4 (994.2)	2157.9 (588.4)	1975.8 (1095.4)	2177.0 (593.1)	1996.2 (1105.4)	2191.4 (597.8)	1236.6 (718.7)	860.2 (215.9)	202.8 (213.2)						
			1317.0 (742.0)	1976.1 (560.6)	42.0	2395.6 (1251.2)	2078.9 (588.4)	39.5	2275.7 (1108.2)	2093.7 (593.1)	41.7	2293.4 (1116.3)	2112.6 (597.8)	39.4	1649.0 (810.4)	694.2 (215.9)	83.0	657.4 (335.4)	
6F	4000	4000	176.3	1055.7C	122.5	1115.6C	45.5	132.2C	46.8	63.2C	18.0	2796.4T	17.5	324.1C					
			1669.6 (742.0)	3996.6 (1120.2)	2640.6 (1251.2)	2164.5 (591.1)	2184.8 (1108.2)	2178.0 (593.3)	2199.9 (1116.3)	2179.5 (595.3)	1612.9 (810.4)	1708.7 (436.7)	692.4 (335.4)						
5F	4000	4000	2399.2 (1053.6)	4068.8 (1120.2)	36.1	3447.6 (1567.6)	2091.7 (591.1)	36.4	2072.9 (997.9)	2093.1 (593.2)	42.5	2084.7 (1004.0)	2106.5 (595.3)	36.5	2001.8 (909.2)	1435.2 (436.7)	1016.3 (435.8)		
			292.1	2119.4C	312.4	639.1C	77.1	165.1C	76.7	68.1C	183.3	2973.1T	144.7	152.7T					
4F	4000	4000	1815.1 (996.5)	4177.0 (1148.1)	2822.9 (1567.6)	2166.0 (591.1)	1918.7 (997.9)	2178.2 (593.3)	1931.3 (1004.0)	2182.0 (595.5)	1635.2 (909.2)	2253.9 (588.2)	726.9 (435.8)						
			2274.2 (996.5)	4089.2 (1148.1)	43.9	3443.8 (1560.4)	2093.7 (591.1)	38.1	2340.8 (1082.3)	2093.5 (593.3)	42.3	2352.6 (1088.0)	2105.7 (595.5)	38.1	2527.7 (1141.1)	1980.9 (588.2)	136.5	1526.9 (657.5)	
3F	4000	4000	281.2	3216.5C	323.0	142.3C	176.3	199.8C	176.6	71.0C	245.5	3005.4T	212.0	789.4T					
			1711.8 (996.5)	4208.9 (1157.1)	2797.9 (1560.4)	2168.8 (591.6)	1988.3 (1082.3)	2178.8 (593.4)	1999.5 (1088.0)	2181.4 (595.1)	2036.6 (1141.1)	3121.6 (827.4)	1102.9 (657.5)						
2F	4425	4000	2410.1 (1082.9)	4121.9 (1157.1)	43.5	3504.9 (1592.1)	2090.9 (591.6)	38.9	2274.1 (1056.0)	2093.6 (593.4)	42.6	2282.8 (1060.2)	2103.5 (595.1)	38.9	2980.6 (1368.0)	2835.8 (827.4)	142.9	2018.6 (916.9)	
			244.4	4331.0C	317.7	354.9T	162.1	236.2C	162.4	71.2C	244.6	2806.3T	184.7	1674.9T					
1F	4425	4000	1921.3 (1082.9)	4239.8 (1165.5)	2866.5 (1592.1)	2171.6 (592.1)	1950.0 (1056.0)	2179.3 (593.5)	1957.9 (1060.2)	2181.7 (594.9)	2491.4 (1368.0)	3798.0 (1022.7)	1649.1 (916.9)						
			2230.1 (1015.3)	4152.0 (1165.5)	43.9	3464.6 (1635.8)	2091.3 (592.1)	40.2	2315.4 (1184.4)	2093.7 (593.5)	42.8	2322.6 (1188.2)	2101.3 (594.9)	40.2	3255.5 (1544.5)	3565.3 (1022.7)	116.4	2148.9 (990.3)	
			200.0	5458.5C	193.0	847.5T	53.5	276.5C	53.6	68.6C	166.5	2422.4T	168.3	2764.0T					
			1830.6 (1015.3)	4271.3 (1174.4)	3078.5 (1635.8)	2174.4 (592.5)	2422.4 (1184.4)	2179.8 (593.6)	2429.9 (1188.2)	2182.0 (594.6)	2922.6 (1544.5)	4209.5 (1124.0)	1812.3 (990.3)						
			2353.7 (1372.6)	4184.4 (1174.4)	3284.6 (1723.3)	2091.8 (592.5)	41.3	1845.9 (940.1)	2093.9 (593.6)	43.0	1849.2 (941.0)	2099.3 (594.6)	41.3	3142.9 (1649.7)	3883.5 (1124.0)	163.0	2397.1 (1389.4)		
			391.5	6599.9C	162.1	1344.6T	34.4	318.0C	32.8	64.5C	156.5	1942.3T	381.7	3959.1T					
			3136.6 (1372.6)	4309.3 (1184.1)	3608.7 (1723.3)	2178.3 (593.3)	1914.6 (940.1)	2181.2 (593.7)	1914.9 (941.0)	2181.4 (594.1)	3455.8 (1649.7)	1954.1 (554.2)	3160.6 (1389.4)						
			1079.8 (937.1)	4216.4 (1184.1)	46.5	2793.7 (1963.8)	2093.1 (593.3)	42.6	2357.0 (1875.7)	2093.3 (593.7)	43.9	2362.5 (1887.8)	2096.2 (594.1)	42.6	761.6 (804.1)	2036.0 (554.2)	41.0	1206.5 (433.1)	
			993.7	7714.4C	1551.2	1857.4T	1793.0	355.5C	1814.3	66.0C	1017.6	2018.6T	248.2	4559.4T					
			3067.1 (937.1)	357.4 (376.3)	5896.1 (1963.8)	3444.5 (1346.9)	5943.1 (1875.7)	3000.2 (763.7)	5991.1 (1887.8)	6587.5 (1330.3)	2796.7 (804.1)	710.0 (625.1)	710.0 (433.1)						
			7958.3 * 0.0 m	2067.1 (376.3)	1712.2	839.2 * 0.0 m	2553.5 (1346.9)	1404.5	227.6 * 0.0 m	2498.5 (763.7)	250.8	621.0 * 0.0 m	2991.0 (1330.3)	1798.3	3989.5 * 0.0 m	2790.8 (625.1)	1540.4	3915.6 * 0.0 m	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000																	
		A フレーム (S=1/272)																	
		1 2 3 4 5 6																	


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1351.9 (394.3)		1224.4 (322.1)		1254.6 (328.3)		1253.0 (329.4)		959.9 (302.6)							
12F	4000	1486.8 (481.5)	1486.8 (394.3)	67.4	2446.5 (874.2)	1094.5 (322.1)	64.9	2333.9 (813.3)	1109.5 (328.3)	72.5	2373.7 (831.6)	1118.6 (329.4)	67.2	34.0 (87.2)	1219.0 (302.6)	129.6	959.9 (495.9)
		523.8	409.5C	698.1	30.9T	707.4	2.2T	710.0	23.7T	208.4	639.0T	32.0	343.8C				
11F	4025	439.3 (481.5)	1559.1 (415.7)	1050.2 (874.2)	1200.6 (317.9)	919.2 (813.3)	1245.1 (329.1)	953.2 (831.6)	1260.1 (334.1)	382.8 (87.2)	628.2 (180.3)	1023.8 (495.9)					
		994.4 (434.8)	1433.7 (415.7)	62.7	1597.1 (809.5)	1088.2 (317.9)	56.2	1406.2 (767.6)	1124.8 (329.1)	60.2	1437.6 (784.7)	1145.8 (334.1)	57.2	973.3 (432.0)	669.6 (180.3)	20.7	395.6 (79.6)
		119.4	840.2C	32.0	76.0T	138.6	0.2C	141.6	50.9T	103.8	1160.8T	235.4	575.0C				
10F	4000	755.6 (434.8)	2005.0 (540.0)	1661.1 (809.5)	2155.4 (583.7)	1683.3 (767.6)	2214.3 (598.7)	1720.9 (784.7)	2233.7 (604.8)	765.7 (432.0)	23.6 (23.9)	75.3 (79.6)					
		1127.7 (430.2)	1883.3 (540.0)	60.8	2391.4 (1029.8)	2047.5 (583.7)	53.9	2568.2 (1092.1)	2096.2 (598.7)	59.1	2614.6 (1114.6)	2121.1 (604.8)	56.3	1272.0 (519.9)	196.0 (23.9)	109.8	98.9 (41.6)
		267.3	1396.2C	331.9	18.2C	384.1	7.2C	385.4	77.8T	232.3	1797.7T	182.0	649.1C				
9F	4000	593.1 (430.2)	2013.2 (542.2)	1727.7 (1029.8)	2155.9 (583.7)	1800.1 (1092.1)	2214.9 (598.6)	1843.7 (1114.6)	2234.4 (604.9)	807.5 (519.9)	628.8 (152.5)	265.1 (41.6)					
		1297.4 (473.5)	1890.4 (542.2)	61.4	2332.1 (1003.6)	2046.6 (583.7)	54.6	2451.9 (1098.2)	2095.2 (598.6)	59.9	2492.3 (1119.1)	2121.1 (604.9)	56.6	1896.3 (830.8)	469.4 (152.5)	79.7	893.9 (318.2)
		350.4	1955.7C	325.0	110.2C	254.6	13.6C	254.2	105.3T	234.7	2259.0T	257.4	549.5C				
8F	4025	596.5 (473.5)	2023.4 (545.0)	1682.1 (1003.6)	2158.3 (583.9)	1941.9 (1098.2)	2213.9 (598.4)	1983.9 (1119.1)	2235.1 (604.7)	1426.9 (830.8)	1399.4 (362.8)	379.0 (318.2)					
		1303.8 (724.0)	1900.2 (545.0)	61.6	2387.0 (1251.2)	2045.7 (583.9)	56.3	2310.9 (1113.3)	2094.6 (598.4)	59.7	2348.8 (1131.2)	2118.9 (604.7)	58.1	2021.1 (1002.6)	1212.8 (362.8)	93.3	1020.5 (523.9)
		153.2	2520.0C	131.1	200.0C	70.4	19.6C	72.2	132.4T	3.4	2511.6T	33.9	241.1C				
7F	4000	1610.2 (724.0)	4097.4 (1121.2)	2649.2 (1251.2)	2169.1 (588.2)	2170.2 (1113.3)	2214.3 (598.1)	2204.3 (1131.2)	2216.8 (600.8)	2014.3 (1002.6)	2743.6 (720.3)	1088.3 (523.9)					
		2365.2 (1024.5)	3975.4 (1121.2)	61.0	3514.1 (1573.2)	2065.9 (588.2)	51.6	2091.3 (996.4)	2092.3 (598.1)	61.0	2119.3 (1010.6)	2109.3 (600.8)	53.7	2645.3 (1207.1)	2442.8 (720.3)	150.4	1655.3 (730.9)
		316.1	3662.6C	367.7	246.3T	98.5	27.5C	98.1	174.1T	231.0	2416.5T	193.4	421.7T				
6F	4000	1732.9 (1024.5)	4120.3 (1127.2)	2778.8 (1573.2)	2172.1 (588.3)	1894.2 (996.4)	2212.7 (597.7)	1923.2 (1010.6)	2218.6 (600.7)	2183.2 (1207.1)	3533.8 (939.5)	1268.5 (730.9)					
		2262.6 (980.8)	3995.6 (1127.2)	62.4	3404.9 (1534.8)	2063.4 (588.3)	54.4	2368.8 (1081.8)	2090.9 (597.7)	60.9	2395.7 (1095.1)	2106.3 (600.7)	56.2	3265.9 (1495.1)	3230.6 (939.5)	151.6	2265.3 (1013.4)
		301.0	4814.8C	335.3	693.4T	205.2	37.7C	205.5	215.7T	275.7	2108.9T	238.5	1301.4T				
5F	4000	1660.7 (980.8)	4165.9 (1140.1)	2734.3 (1534.8)	2177.3 (589.3)	1958.5 (1081.8)	2211.0 (597.7)	1984.8 (1095.1)	2215.1 (599.4)	2714.5 (1495.1)	4530.2 (1215.6)	1788.3 (1013.4)					
		2381.8 (1046.5)	4042.5 (1140.1)	61.7	3497.3 (1568.4)	2065.7 (589.3)	55.8	2306.8 (1061.4)	2088.1 (597.1)	61.5	2326.8 (1070.6)	2100.6 (599.4)	57.3	3723.0 (1688.1)	4222.4 (1215.6)	153.9	2741.9 (1221.2)
		288.8	5986.0C	360.6	1157.7T	184.1	47.8C	185.5	254.5T	346.8	1527.2T	299.5	2457.4T				
4F	4000	1804.2 (1046.5)	4210.1 (1152.2)	2776.2 (1568.4)	2182.7 (590.2)	1938.7 (1061.4)	2209.0 (596.4)	1955.8 (1070.6)	2212.7 (598.2)	3029.5 (1688.1)	4512.5 (1236.1)	2142.8 (1221.2)					
		2281.8 (1072.9)	4085.6 (1152.2)	62.2	3590.8 (1676.9)	2066.9 (590.2)	57.9	2329.0 (1183.0)	2084.9 (596.4)	62.0	2347.9 (1193.4)	2094.7 (598.2)	59.0	3570.6 (1656.9)	4387.4 (1236.1)	62.5	2369.7 (1059.3)
		135.6	7179.0C	147.0	1641.8T	37.1	56.7C	39.0	290.1T	256.9	923.8T	251.2	3635.2T				
3F	4000	2010.2 (1072.9)	4255.2 (1164.9)	3206.9 (1676.9)	2187.9 (591.2)	2403.1 (1183.0)	2206.9 (595.7)	2425.9 (1193.4)	2210.0 (597.1)	3056.8 (1656.9)	4468.9 (1224.1)	1867.3 (1059.3)					
		2121.5 (1175.0)	4131.7 (1164.9)	61.7	3116.7 (1585.4)	2068.3 (591.2)	59.8	1866.7 (984.0)	2081.9 (595.7)	62.5	1869.9 (981.0)	2088.9 (597.1)	60.6	3498.1 (1912.4)	4345.0 (1224.1)	62.0	2601.5 (1569.3)
		228.6	8389.0C	54.2	2145.0T	101.3	64.4C	92.2	323.0T	326.7	328.6T	537.0	4805.1T				
2F	4425	2578.7 (1175.0)	4309.8 (1179.3)	3225.1 (1585.4)	2194.2 (592.5)	2069.2 (984.0)	2204.5 (594.8)	2054.3 (981.0)	2205.0 (595.4)	4151.5 (1912.4)	3549.2 (983.9)	3675.6 (1569.3)					
		1602.3 (1243.0)	4181.0 (1179.3)	64.4	3156.7 (1676.9)	2071.9 (592.5)	61.1	2203.2 (1791.6)	2078.2 (594.8)	63.2	2232.0 (1819.7)	2081.8 (595.4)	61.6	1588.5 (1225.5)	3535.0 (983.9)	7.1	126.4 (195.8)
		1147.8	9635.5C	1574.1	2679.2T	1760.7	76.5C	1794.0	341.0T	1122.8	36.5C	559.5	5729.8T				
1F		3897.9 (1243.0)	2603.9 (903.0)	6304.8 (2138.2)	3281.7 (969.8)	5724.6 (1791.6)	3018.1 (758.5)	5820.1 (1819.7)	6657.6 (1913.8)	3834.2 (1225.5)	992.7 (254.3)	992.7 (195.8)					
		10736.5 * 0.0 m	3897.9 (903.0)	647.0	2566.3 * 0.0 m	3700.9 (969.8)	209.6	71.0 * 0.0 m	2442.9 (758.5)	287.6	267.7 * 0.0 m	2802.0 (1313.8)	1927.8	1569.4 * 0.0 m	2823.4 (254.3)	1908.0	15620.8 * 0.0 m
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		B フレーム (S=1/272)															


[illegible]

C フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

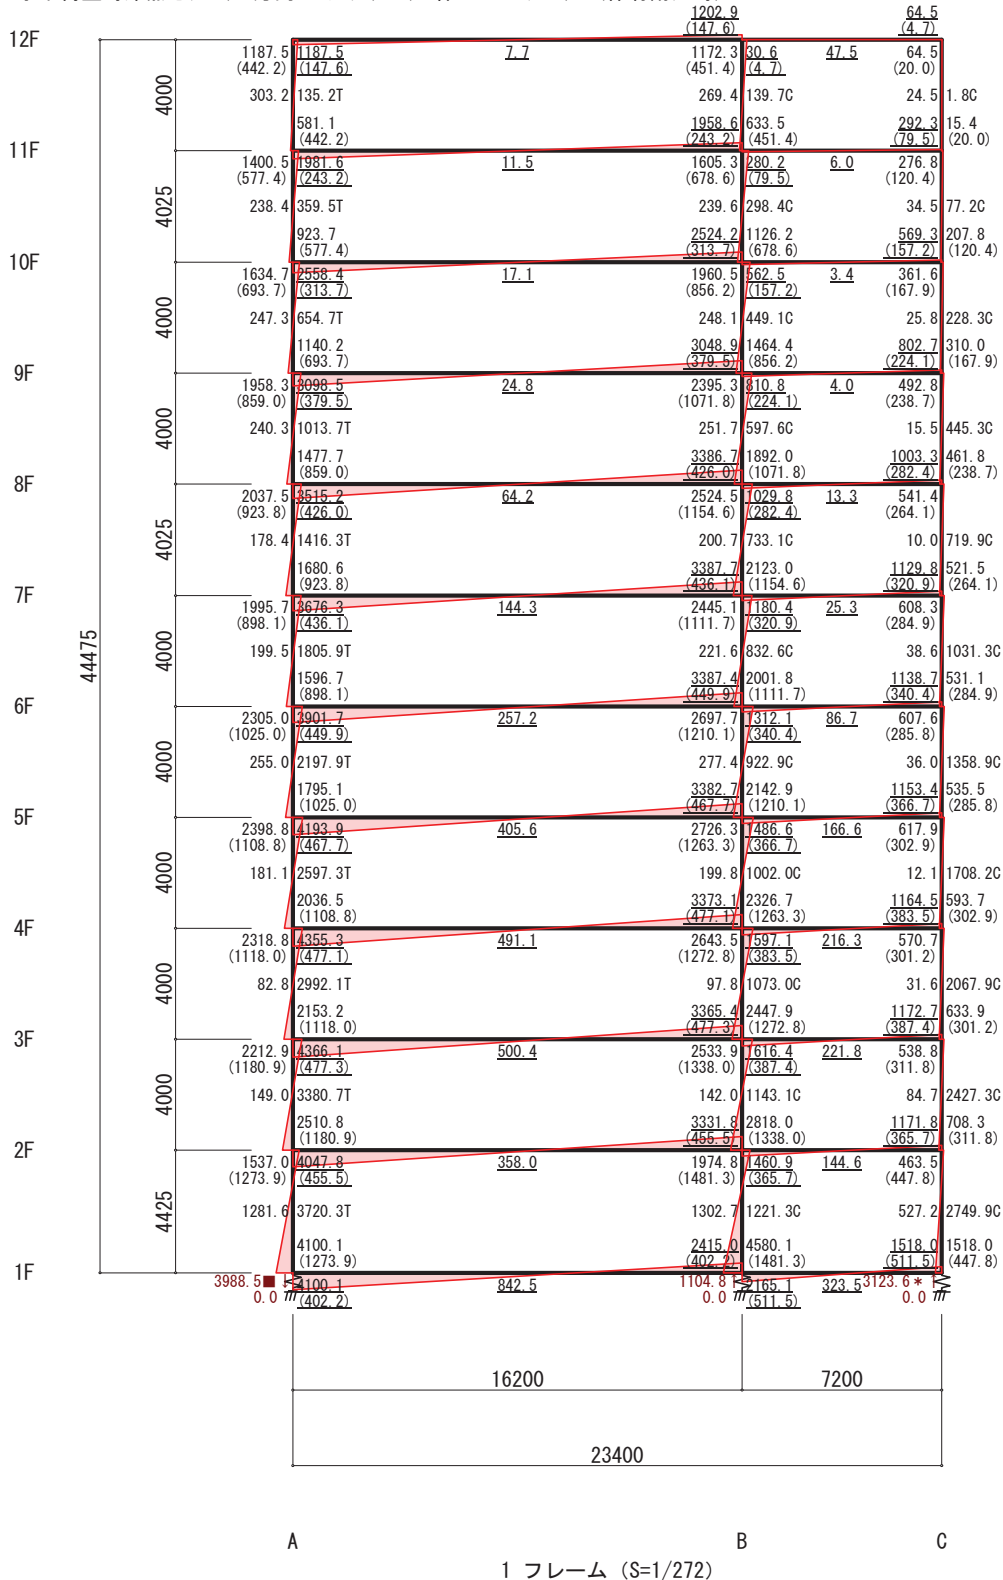


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

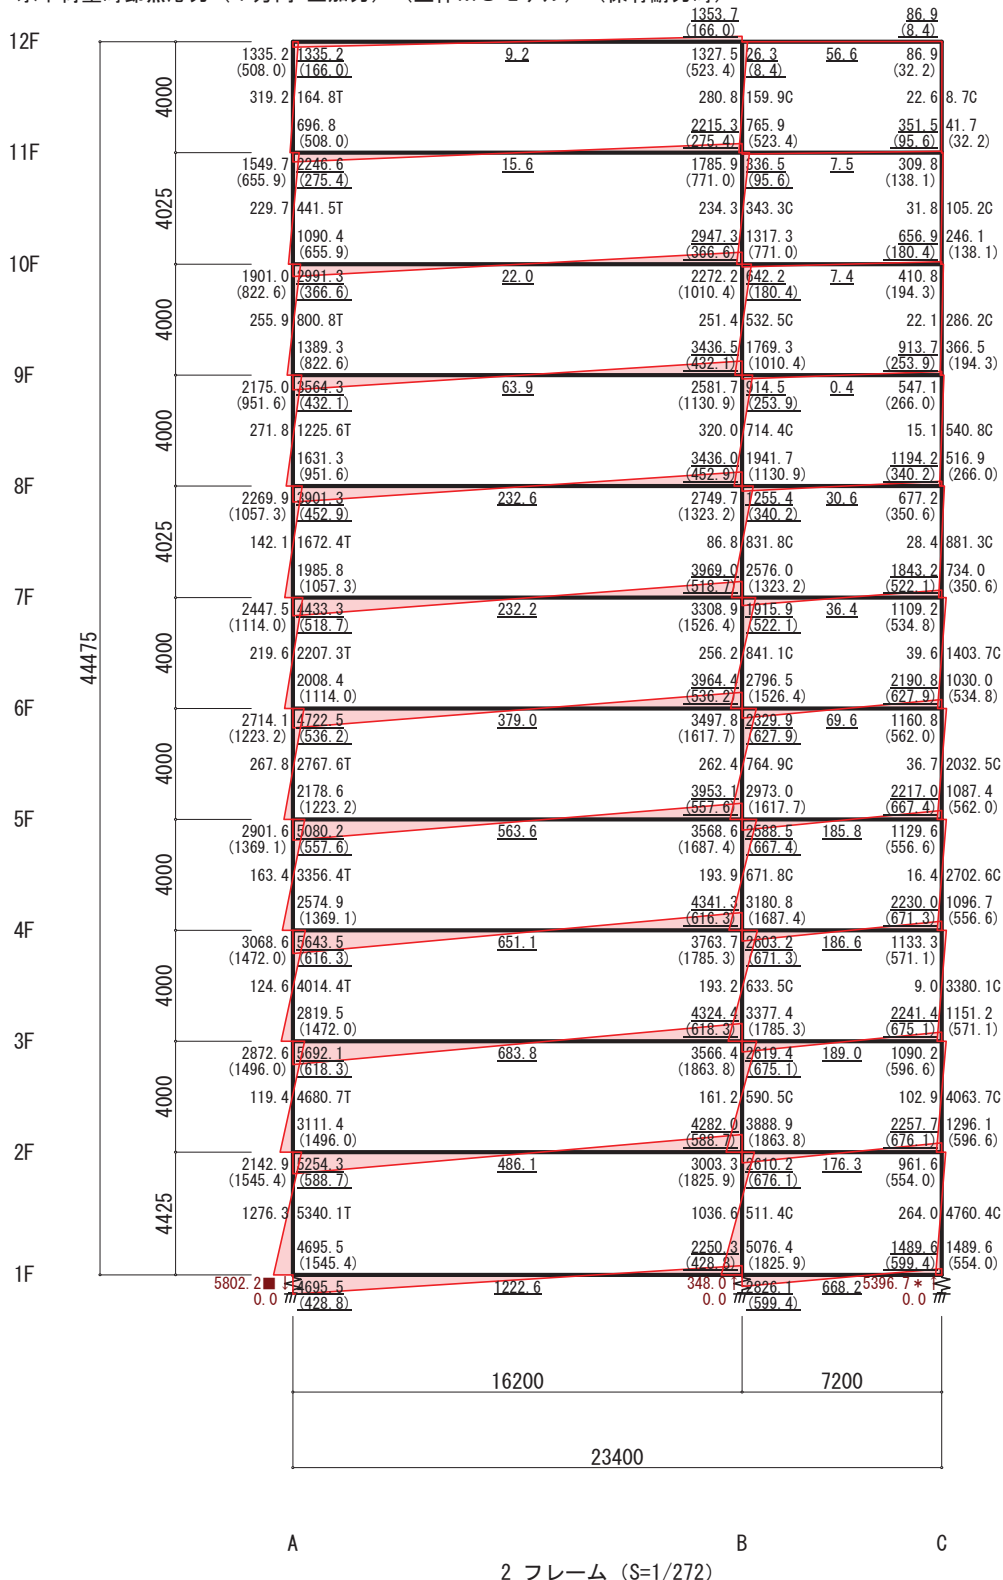


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

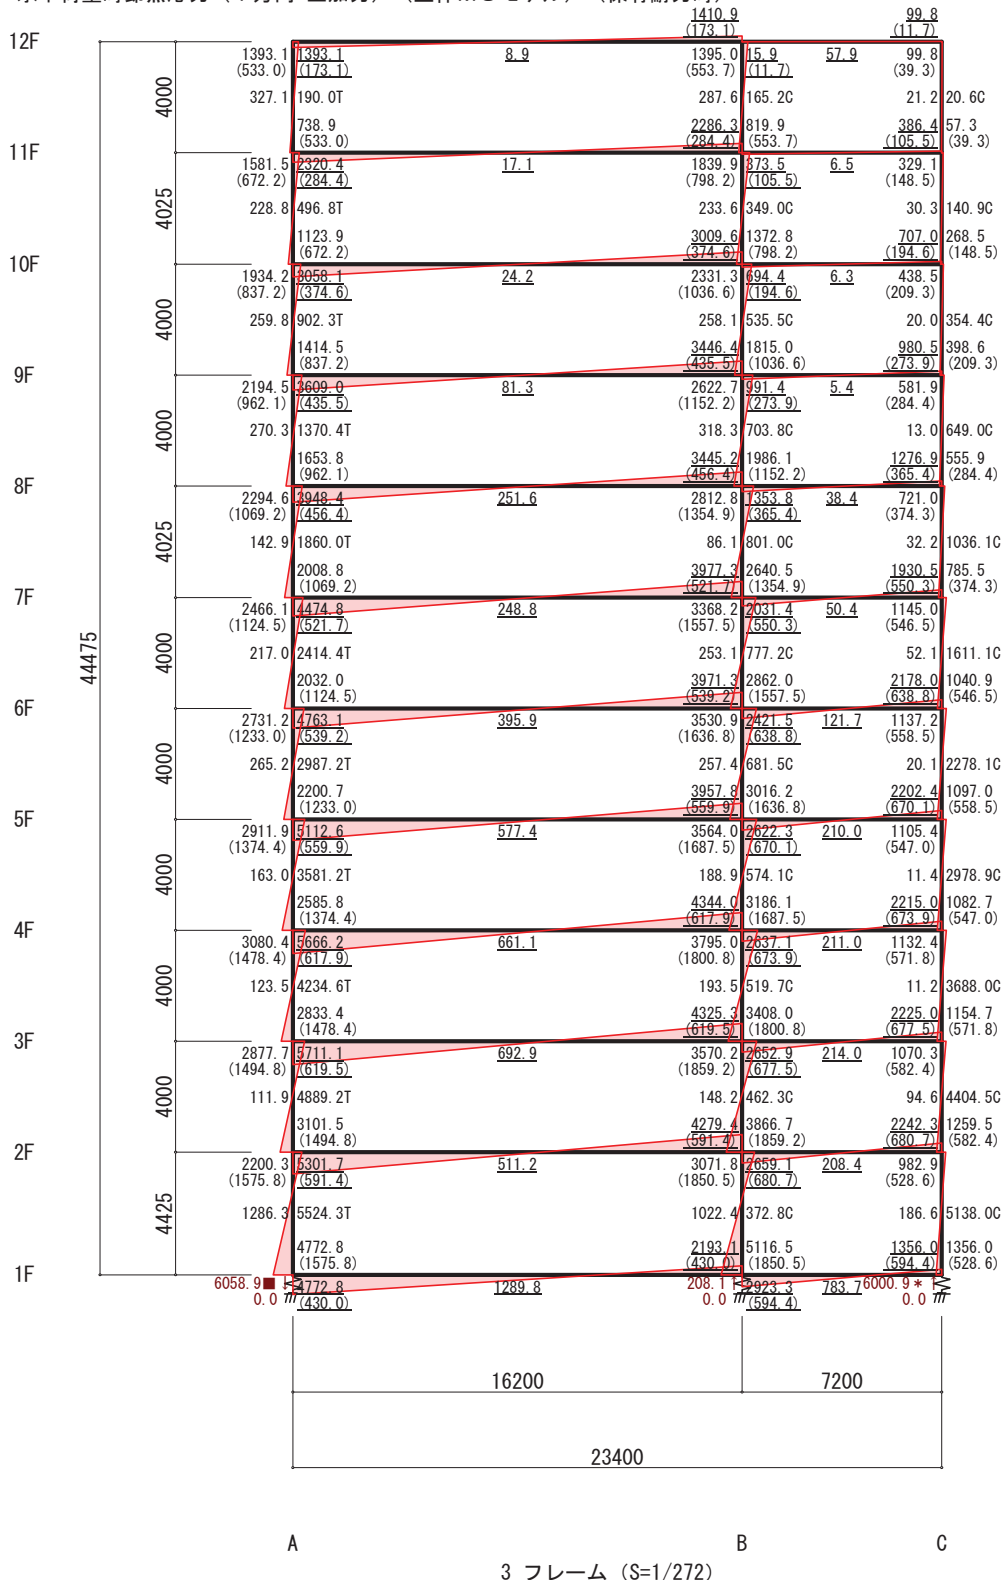

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

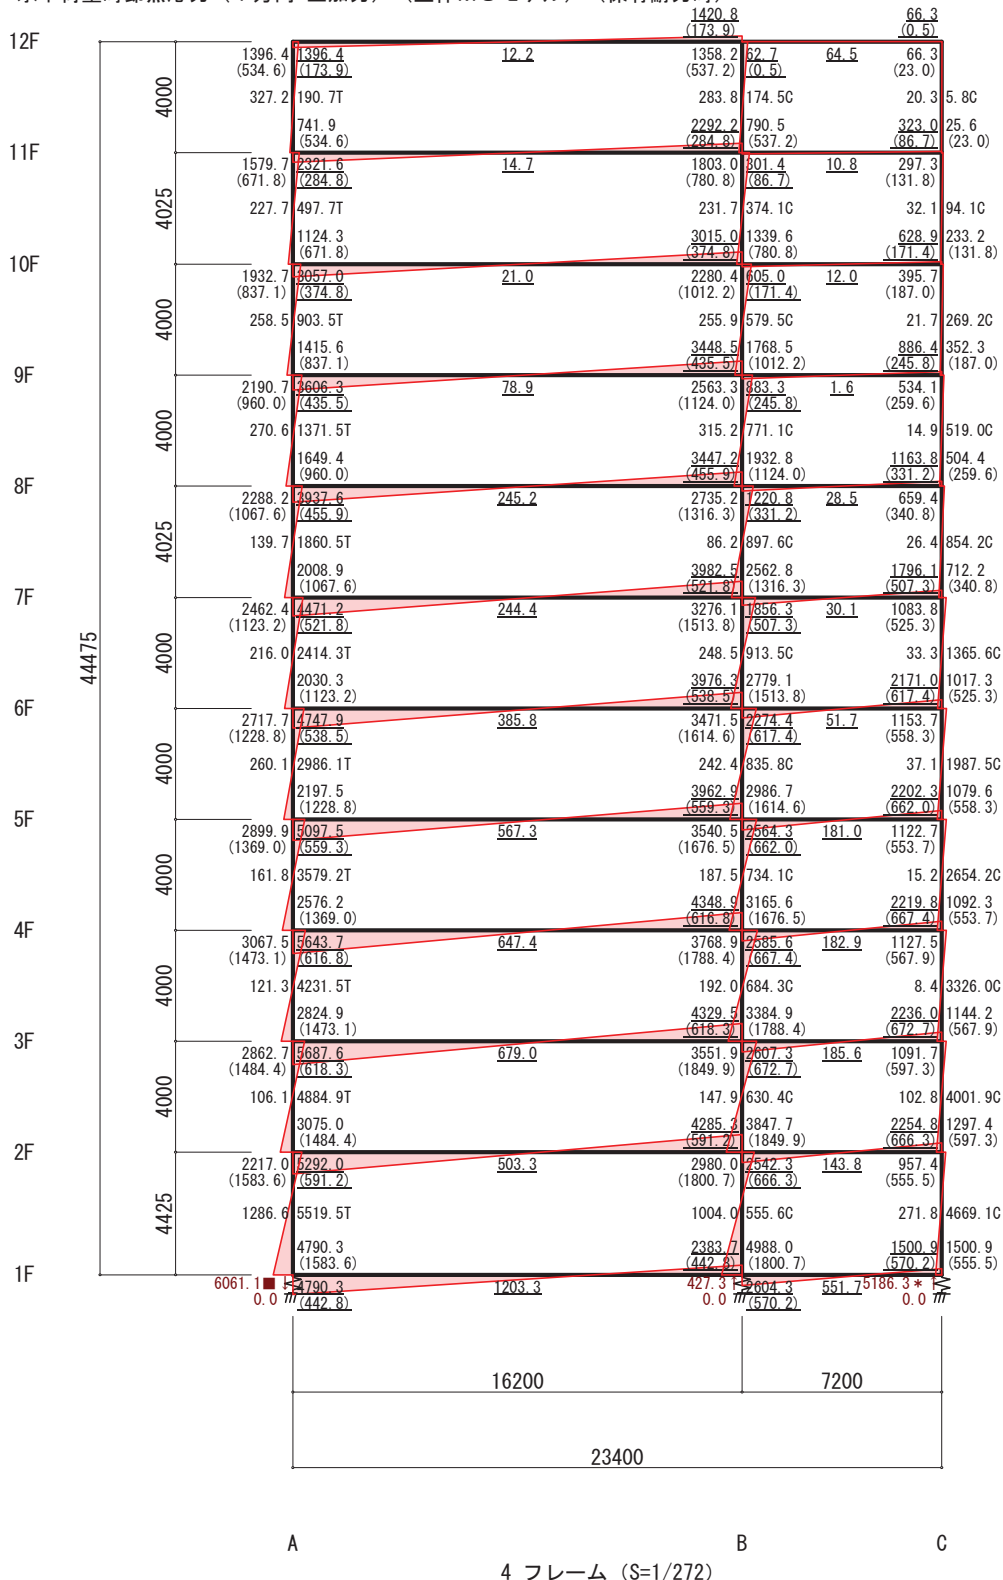


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

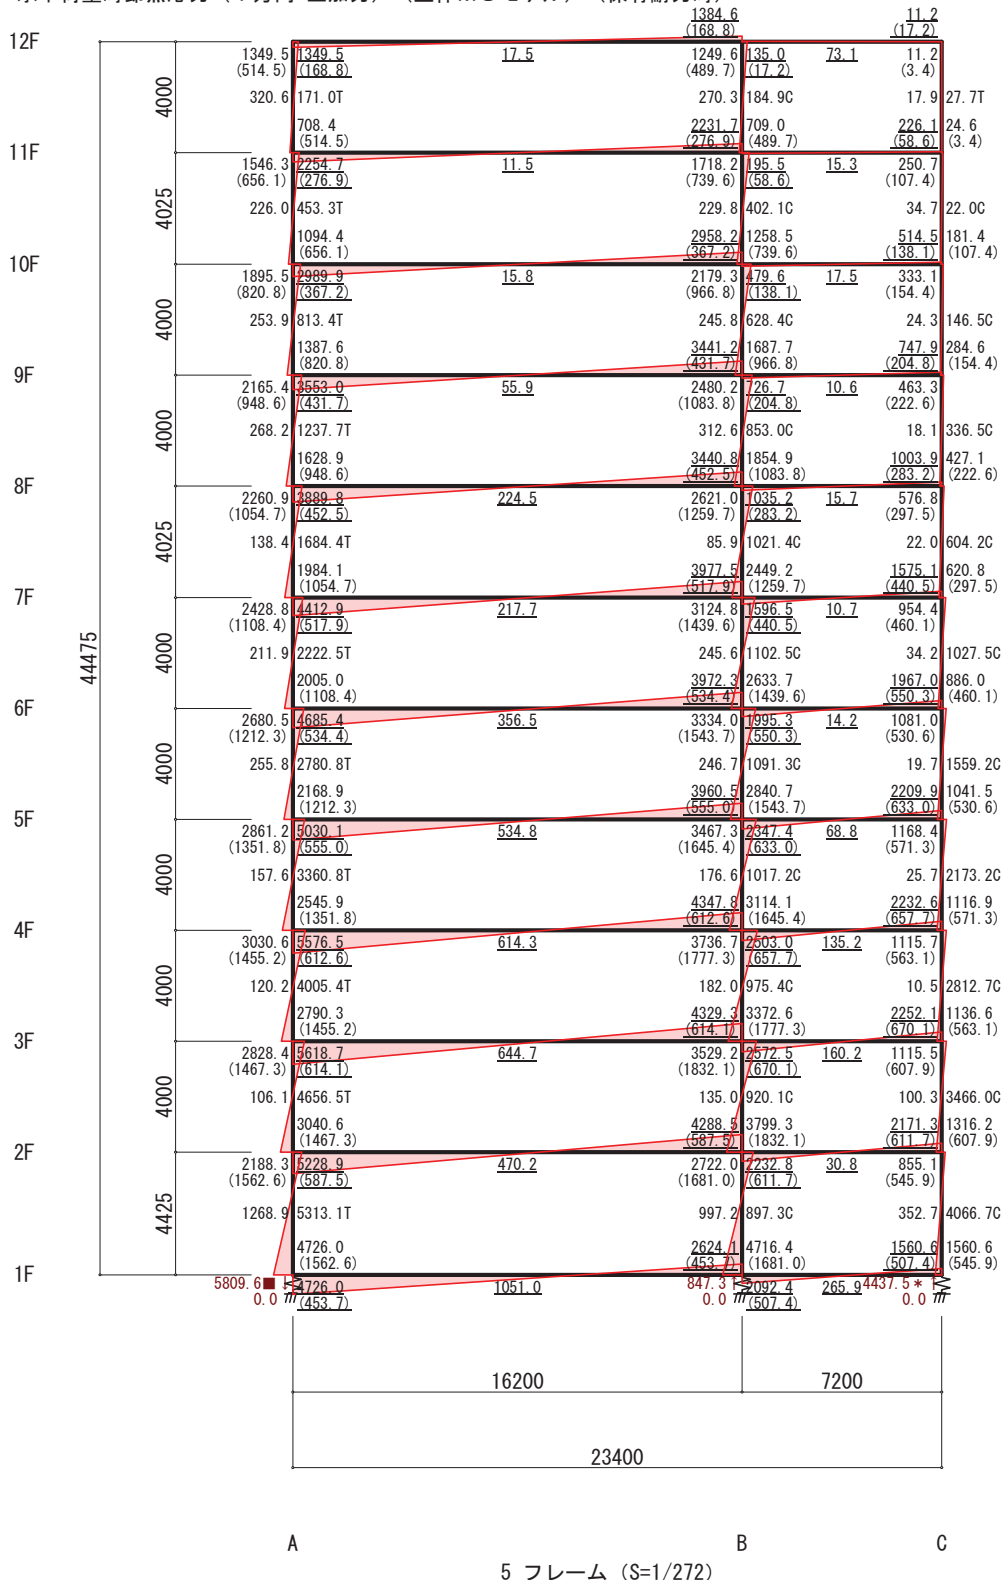


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

						1242.6 (151.7)	2.7 (16.2)		
12F	44475	4000	1214.4 (454.6)	1214.4 (151.7)	14.1	1123.1 (431.5)	119.4 (16.2)	61.1 (7.9)	2.7 (7.9)
			305.3	129.2T		260.2	165.1C	18.6	17.4T
			603.8 (454.6)		1984.3 (246.1)	602.7 (431.5)	201.9 (52.9)	34.4 (7.9)	
11F		4025	1398.6 (579.3)	2002.4 (246.1)	9.0	1560.2 (659.2)	178.6 (52.9)	11.7	236.4 (99.8)
			232.8	343.0T		233.6	354.3C	35.6	31.3C
			933.0 (579.3)		2535.4 (314.7)	1093.1 (659.2)	475.6 (129.2)	165.2 (99.8)	
10F		4000	1629.5 (693.0)	2562.5 (314.7)	13.5	1897.1 (827.8)	454.8 (129.2)	10.4	310.4 (142.3)
			243.4	628.7T		241.4	536.8C	25.7	157.0C
			1142.7 (693.0)		3049.0 (379.0)	1414.3 (827.8)	698.0 (193.2)	258.9 (142.3)	
9F		4000	1948.8 (856.8)	3091.5 (379.0)	21.3	2327.8 (1042.0)	693.1 (193.2)	2.5	439.1 (210.9)
			235.3	978.0T		243.9	719.6C	17.4	346.8C
			1478.2 (856.8)		3394.1 (425.9)	1840.1 (1042.0)	893.8 (249.7)	404.3 (210.9)	
8F	4025	2028.0 (922.4)	3506.3 (425.9)	56.1	2457.9 (1126.3)	903.9 (249.7)	5.0	489.5 (239.8)	
		171.8	1372.8T		191.3	892.2C	6.8	593.6C	
		1684.5 (922.4)		3395.5 (435.5)	2075.3 (1126.3)	1057.8 (294.5)	475.9 (239.8)		
7F	4000	1975.6 (894.5)	3660.1 (435.5)	132.3	2383.1 (1089.9)	1062.9 (294.5)	2.5	581.9 (278.0)	
		186.7	1753.9T		203.3	1026.4C	25.9	885.5C	
		1602.2 (894.5)		3394.3 (447.8)	1976.4 (1089.9)	1137.2 (325.9)	530.1 (278.0)		
6F	4000	2258.3 (1010.8)	3860.6 (447.8)	233.1	2627.3 (1184.0)	1209.3 (325.9)	36.1	607.1 (287.1)	
		236.7	2144.7T		259.3	1142.5C	32.8	1209.2C	
		1784.9 (1010.8)		3387.9 (463.7)	2108.7 (1184.0)	1151.1 (349.9)	541.5 (287.1)		
5F	4000	2339.6 (1084.8)	4124.5 (463.7)	368.3	2647.2 (1231.2)	1368.1 (349.9)	108.5	609.6 (301.5)	
		169.9	2552.6T		184.8	1253.6C	6.7	1557.4C	
		1999.7 (1084.8)		3376.8 (472.6)	2277.7 (1231.2)	1161.4 (364.7)	596.2 (301.5)		
4F	4000	2279.2 (1101.8)	4279.0 (472.6)	451.1	2563.4 (1231.1)	1464.3 (364.7)	151.4	565.2 (296.1)	
		75.6	2962.7T		101.3	1361.8C	27.0	1918.4C	
		2127.9 (1101.8)		3367.4 (472.4)	2360.9 (1231.1)	1169.5 (369.2)	619.2 (296.1)		
3F	4000	2157.5 (1140.3)	4285.5 (472.4)	459.0	2495.0 (1325.3)	1488.4 (369.2)	159.5	550.3 (322.8)	
		123.1	3368.7T		155.6	1469.2C	95.3	2281.7C	
		2403.7 (1140.3)		3332.6 (462.4)	2806.1 (1325.3)	1167.5 (344.9)	740.8 (322.8)		
2F	4425	1593.0 (1290.3)	3996.7 (452.4)	332.0	1842.2 (1357.2)	1315.7 (344.9)	74.1	426.7 (399.6)	
		1261.8	3710.1T		1160.6	1578.7C	457.5	2606.4C	
		4116.7 (1290.3)		2689.8 (420.2)	4163.4 (1357.2)	1341.7 (391.0)	1341.7 (399.6)		
1F			3984.9 0.0	5116.7 (420.2)	713.4	1605.3 0.0	4473.5 (391.0)	65.9	3019.3
								0.0	0.0
					16200		7200		
					23400				
		A				B			C
</									


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

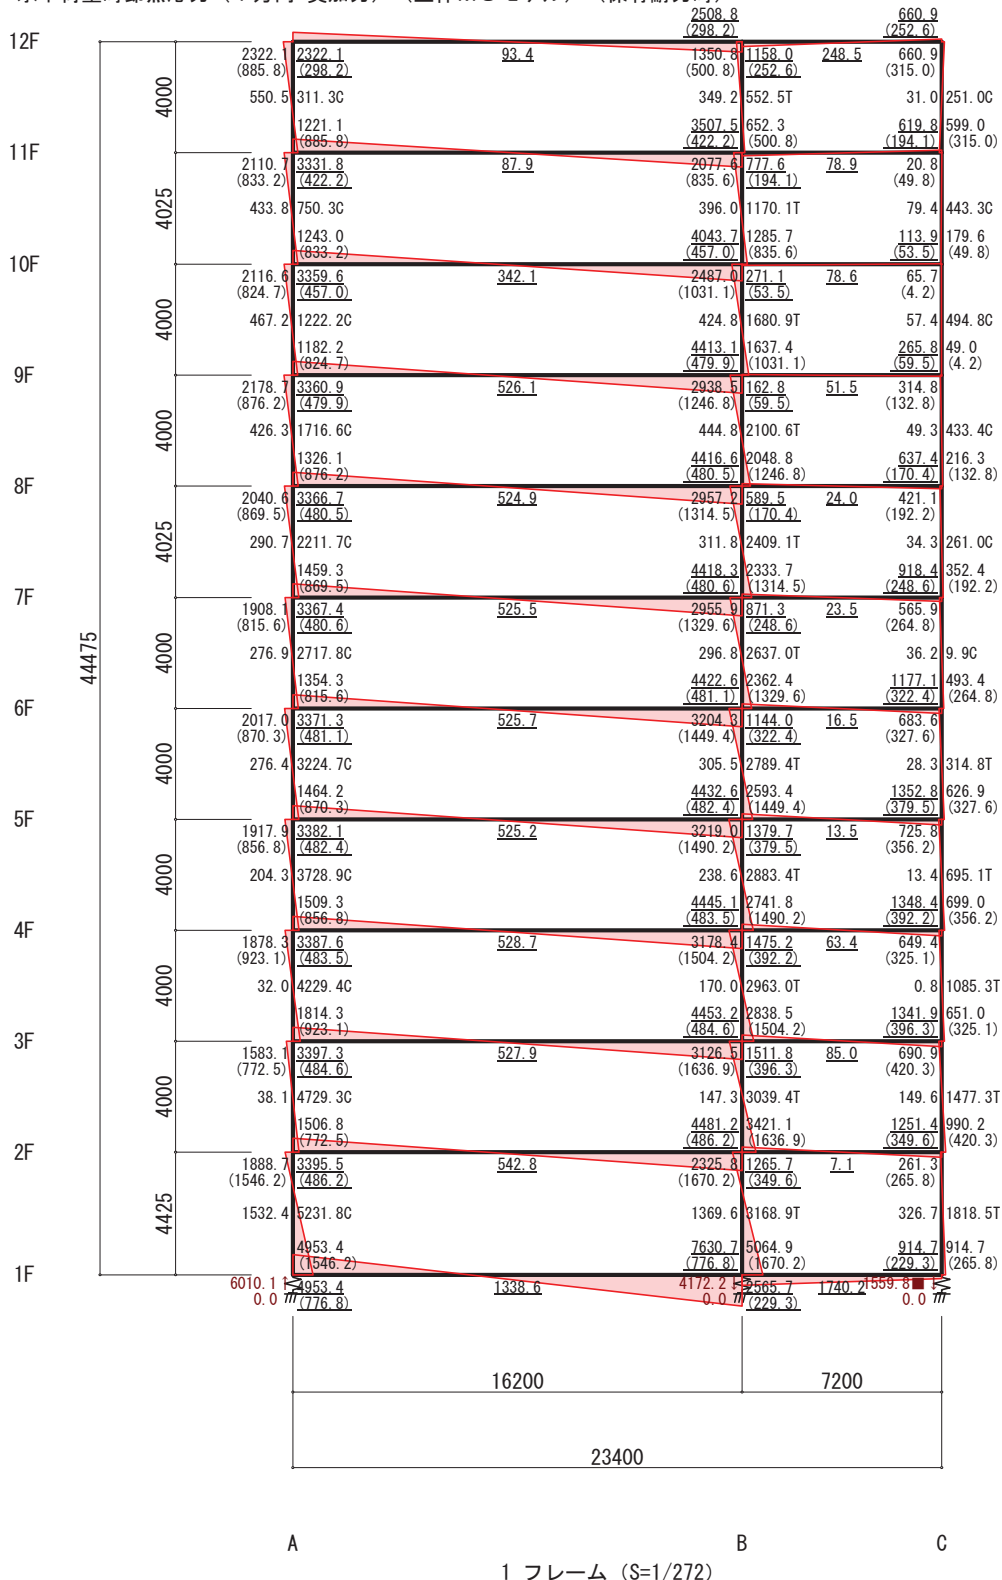


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

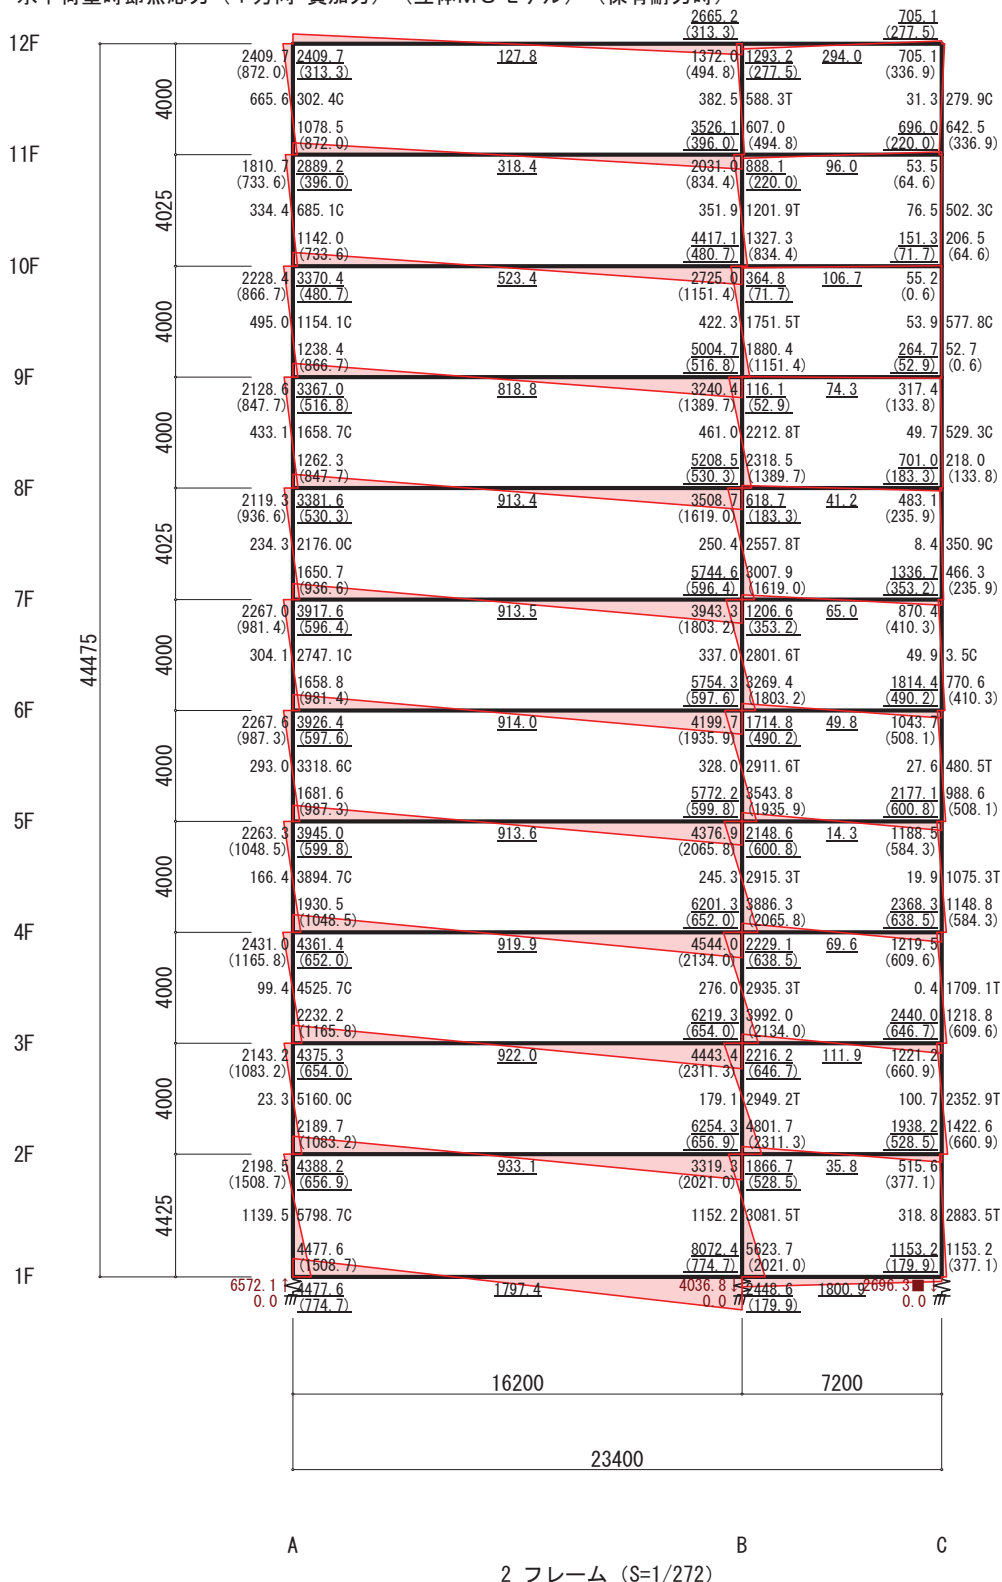


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

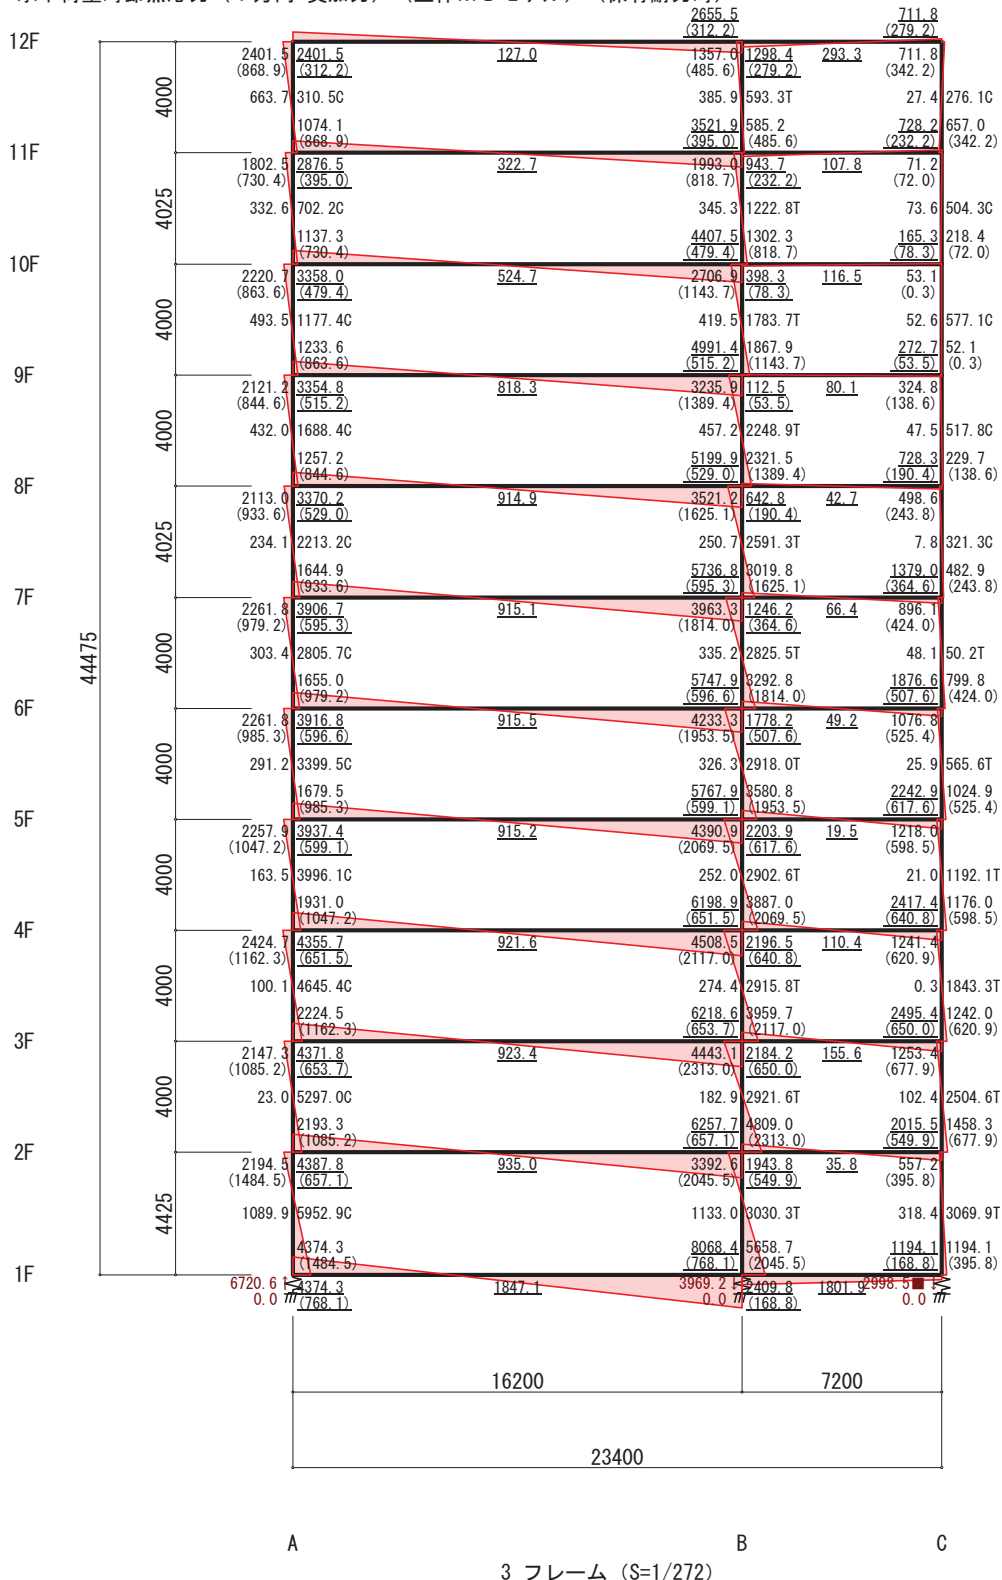


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

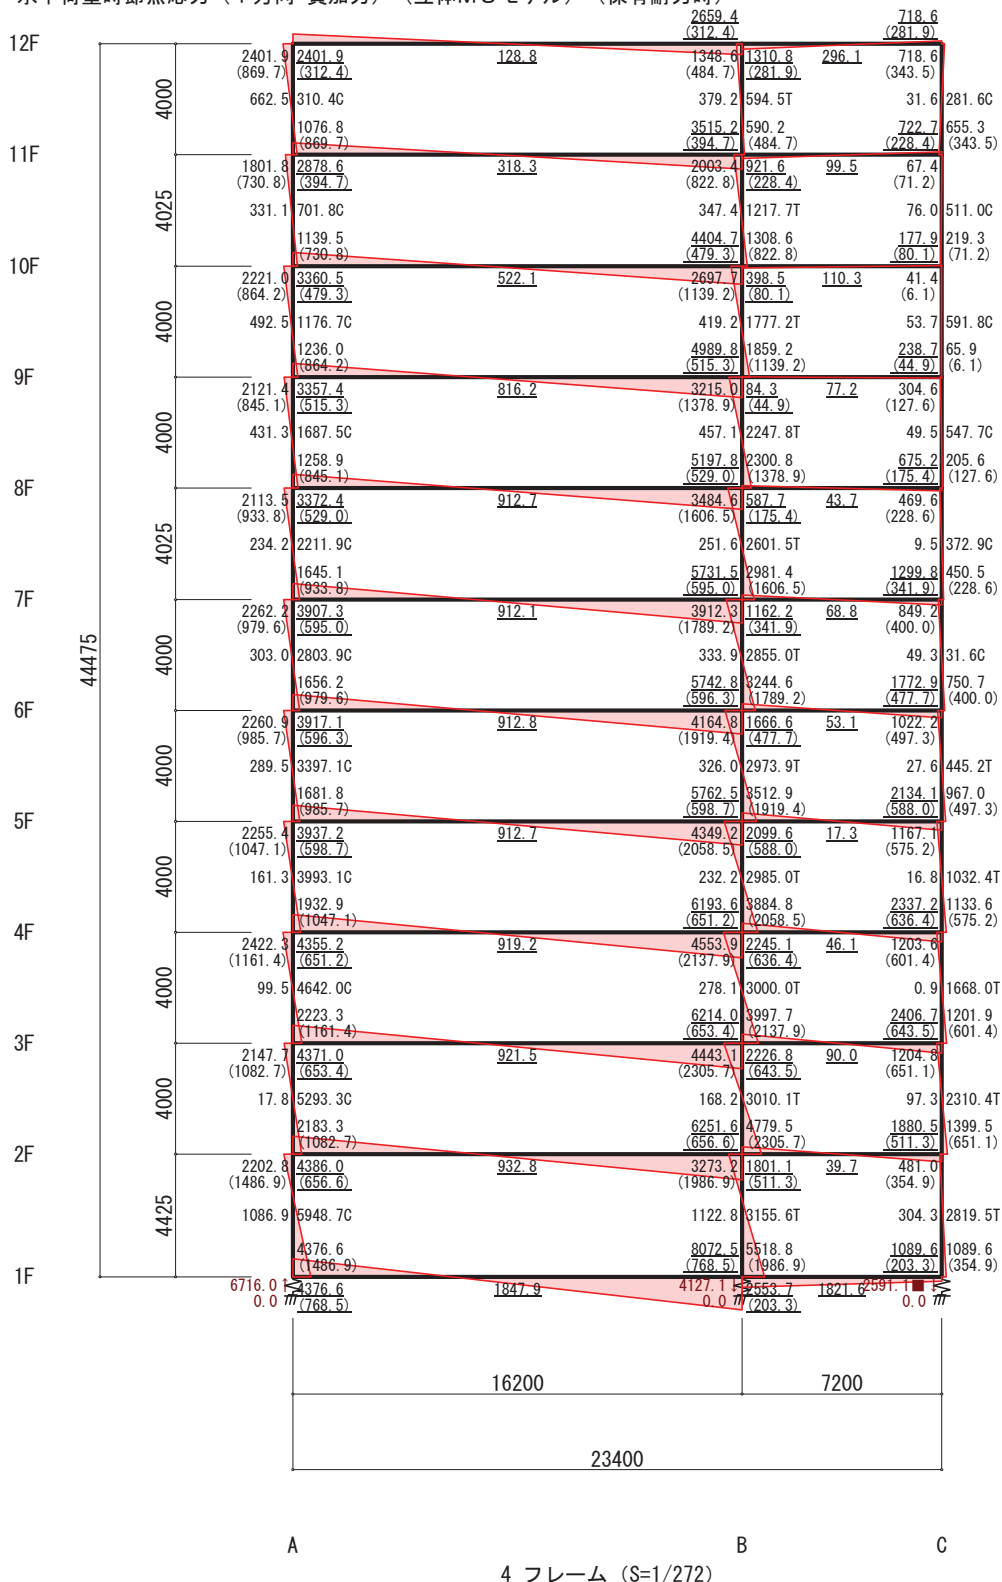


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

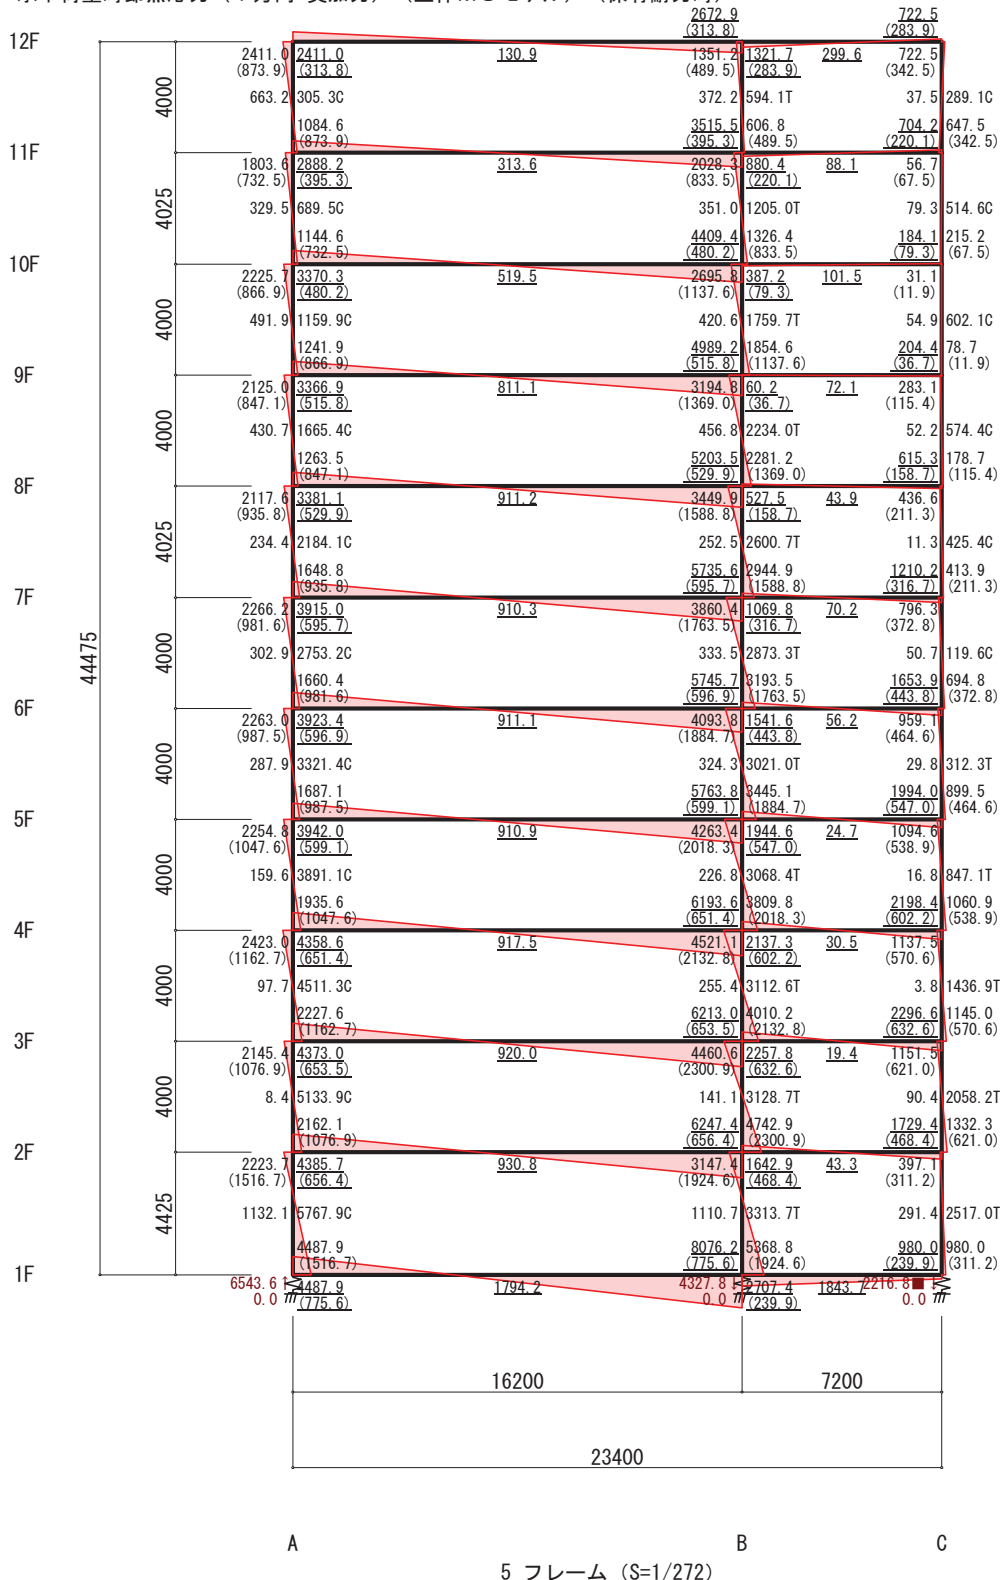

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

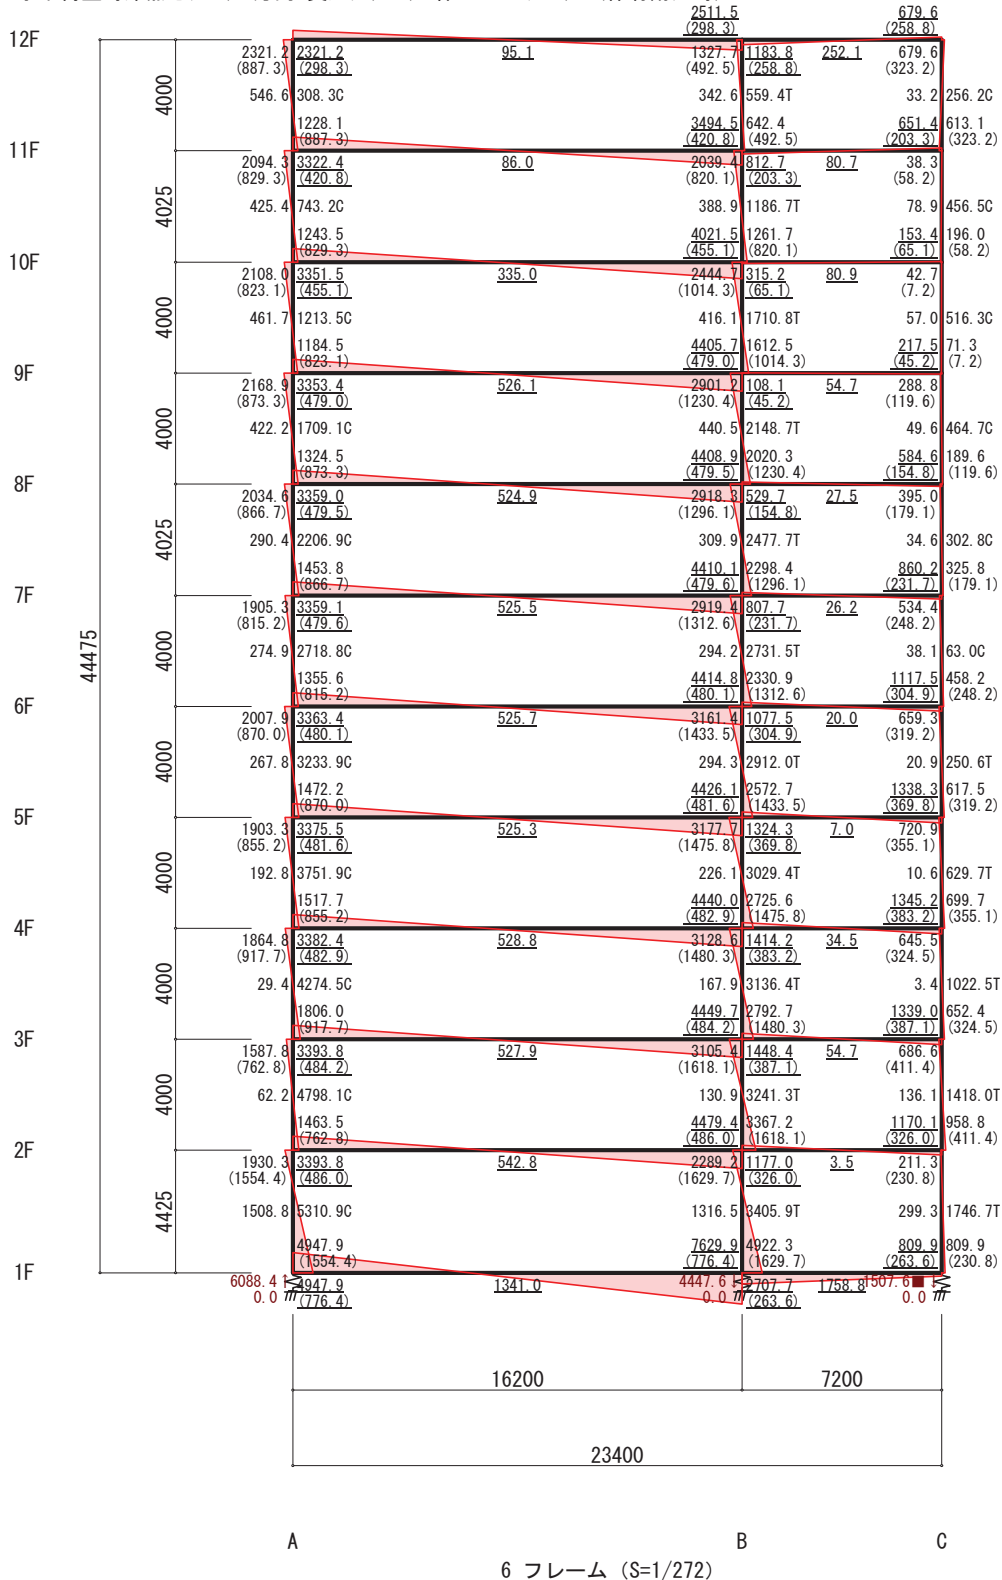


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

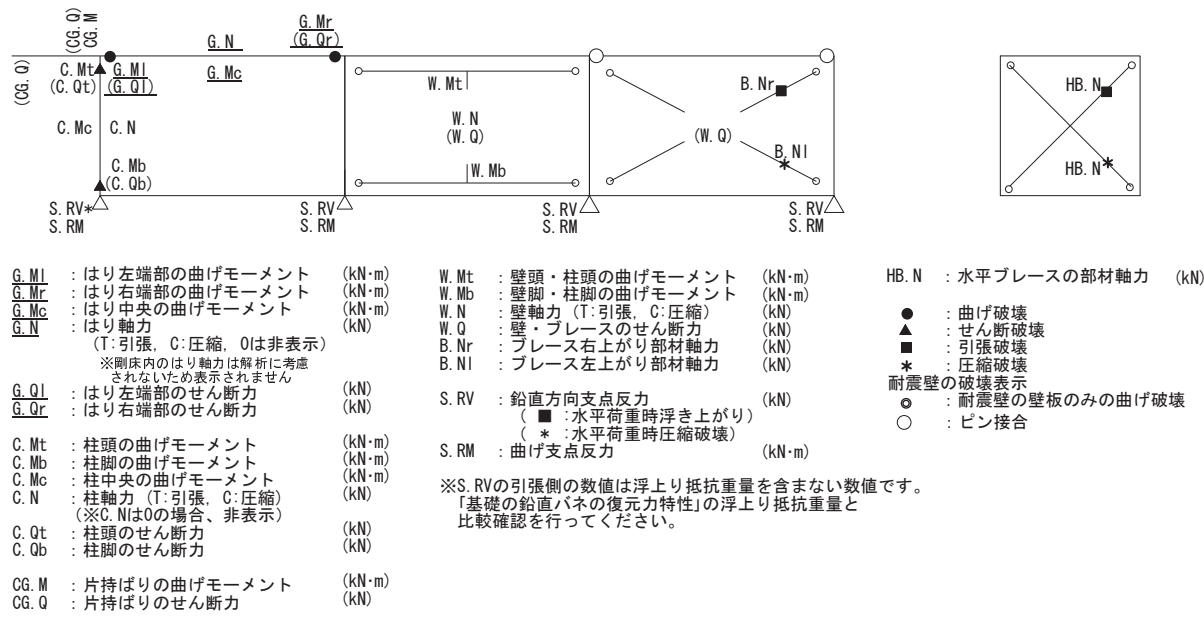


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

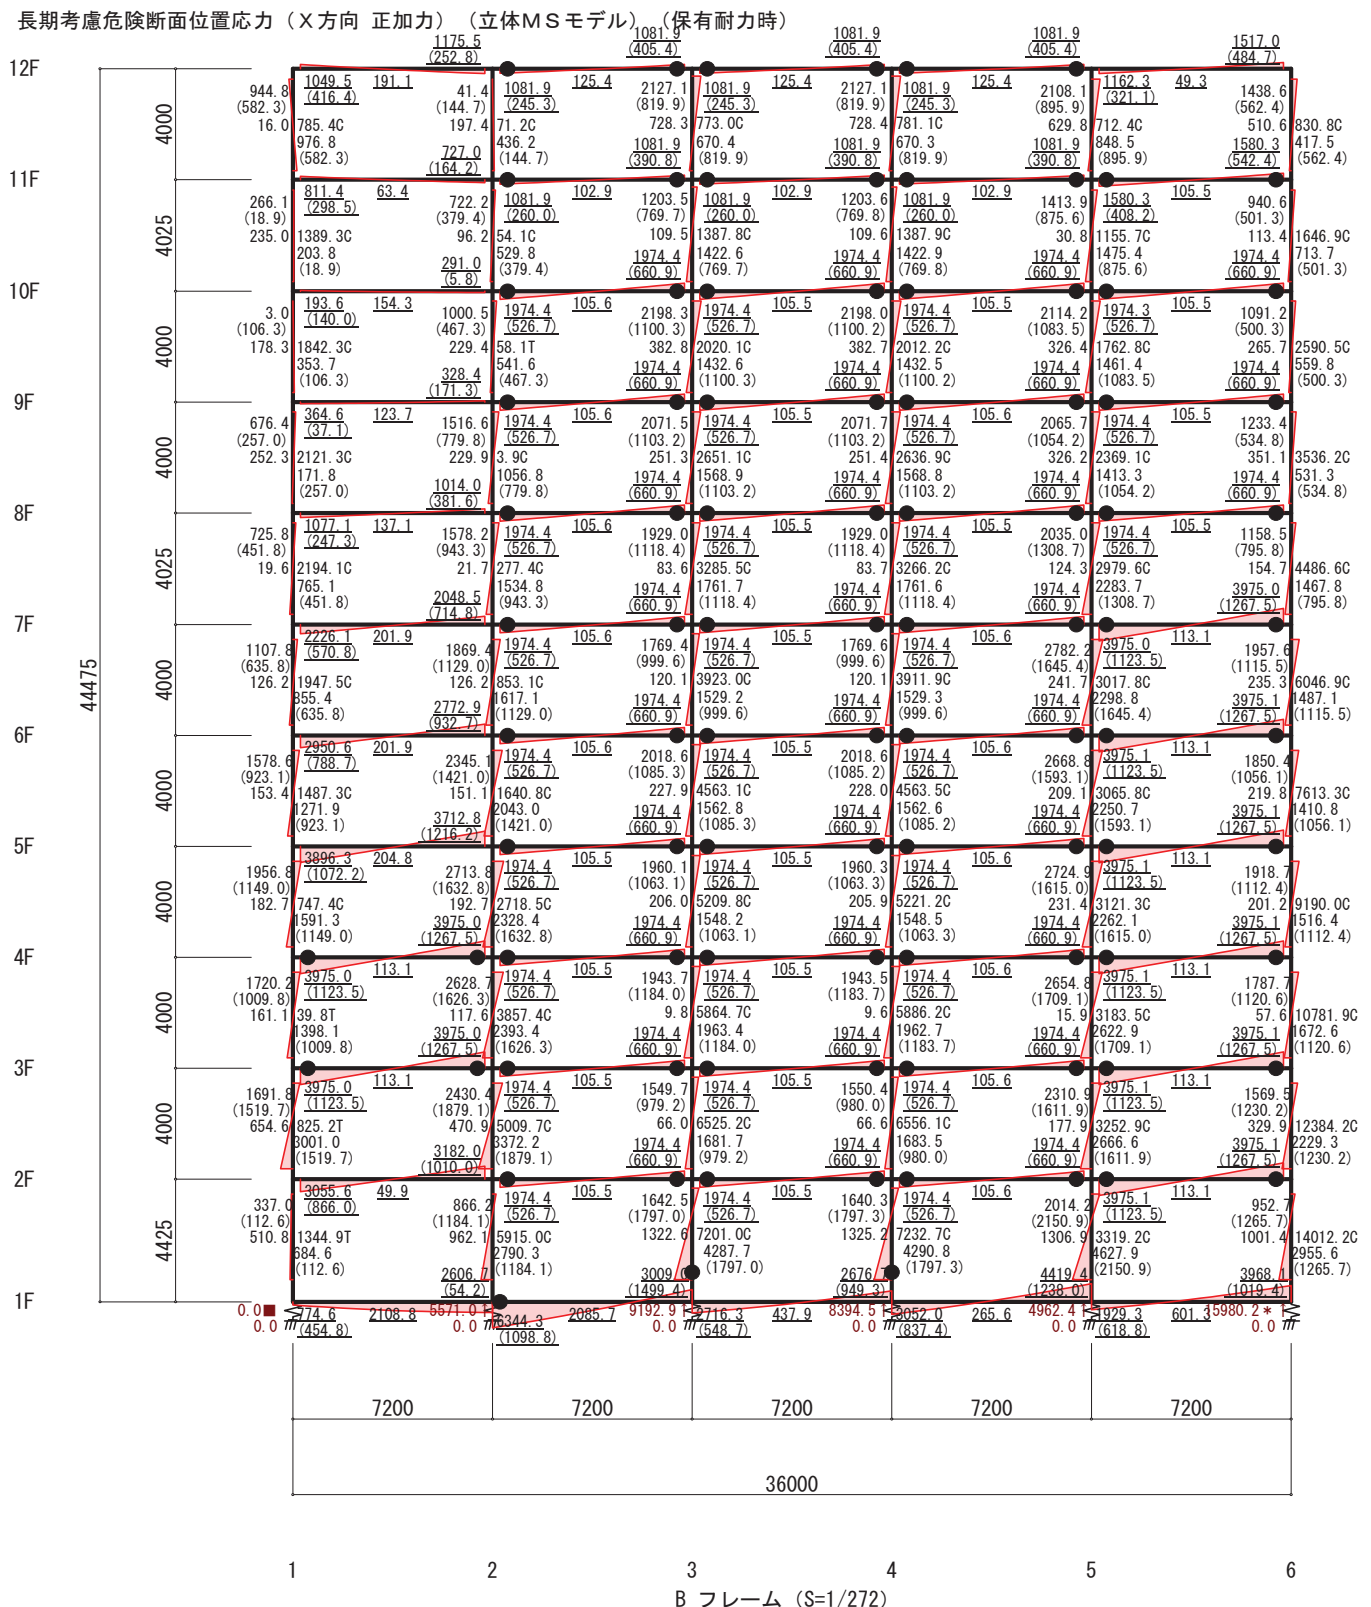

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

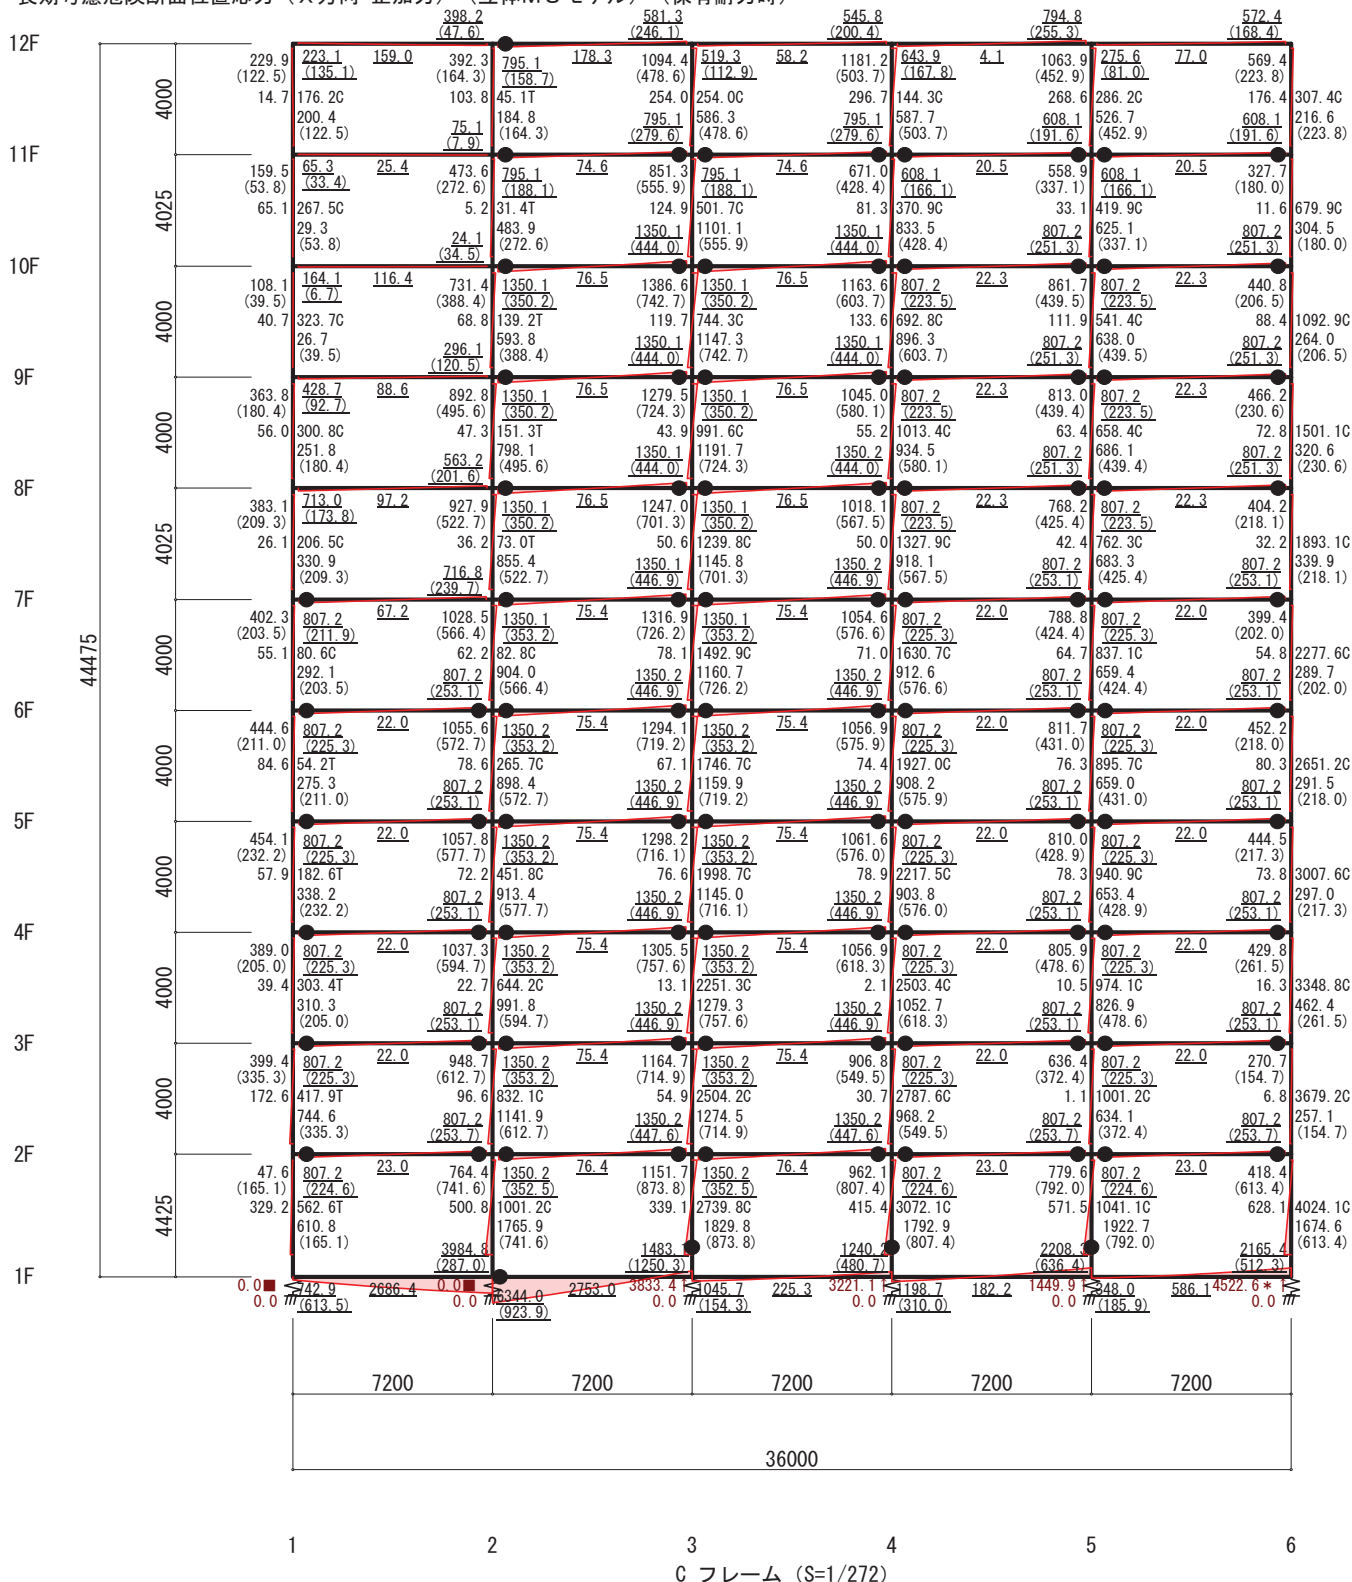


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

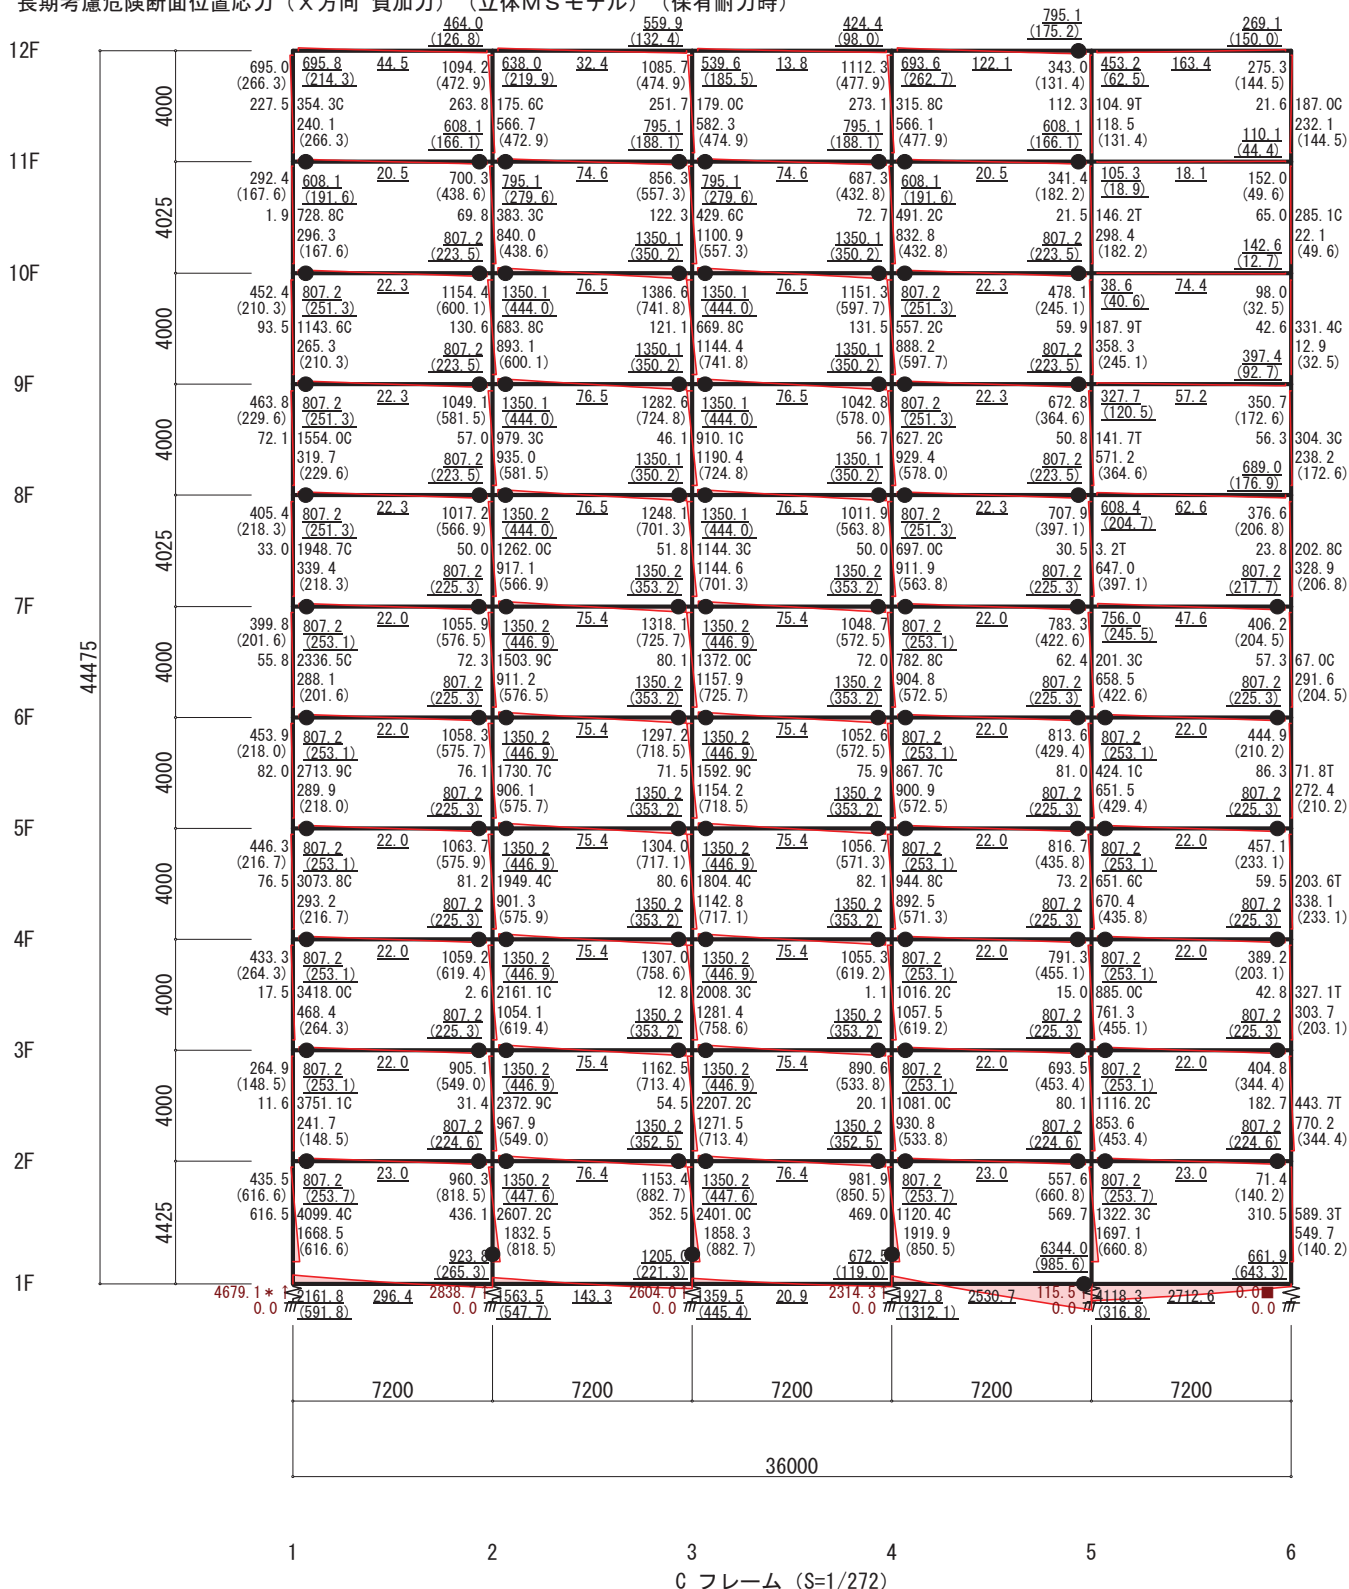


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

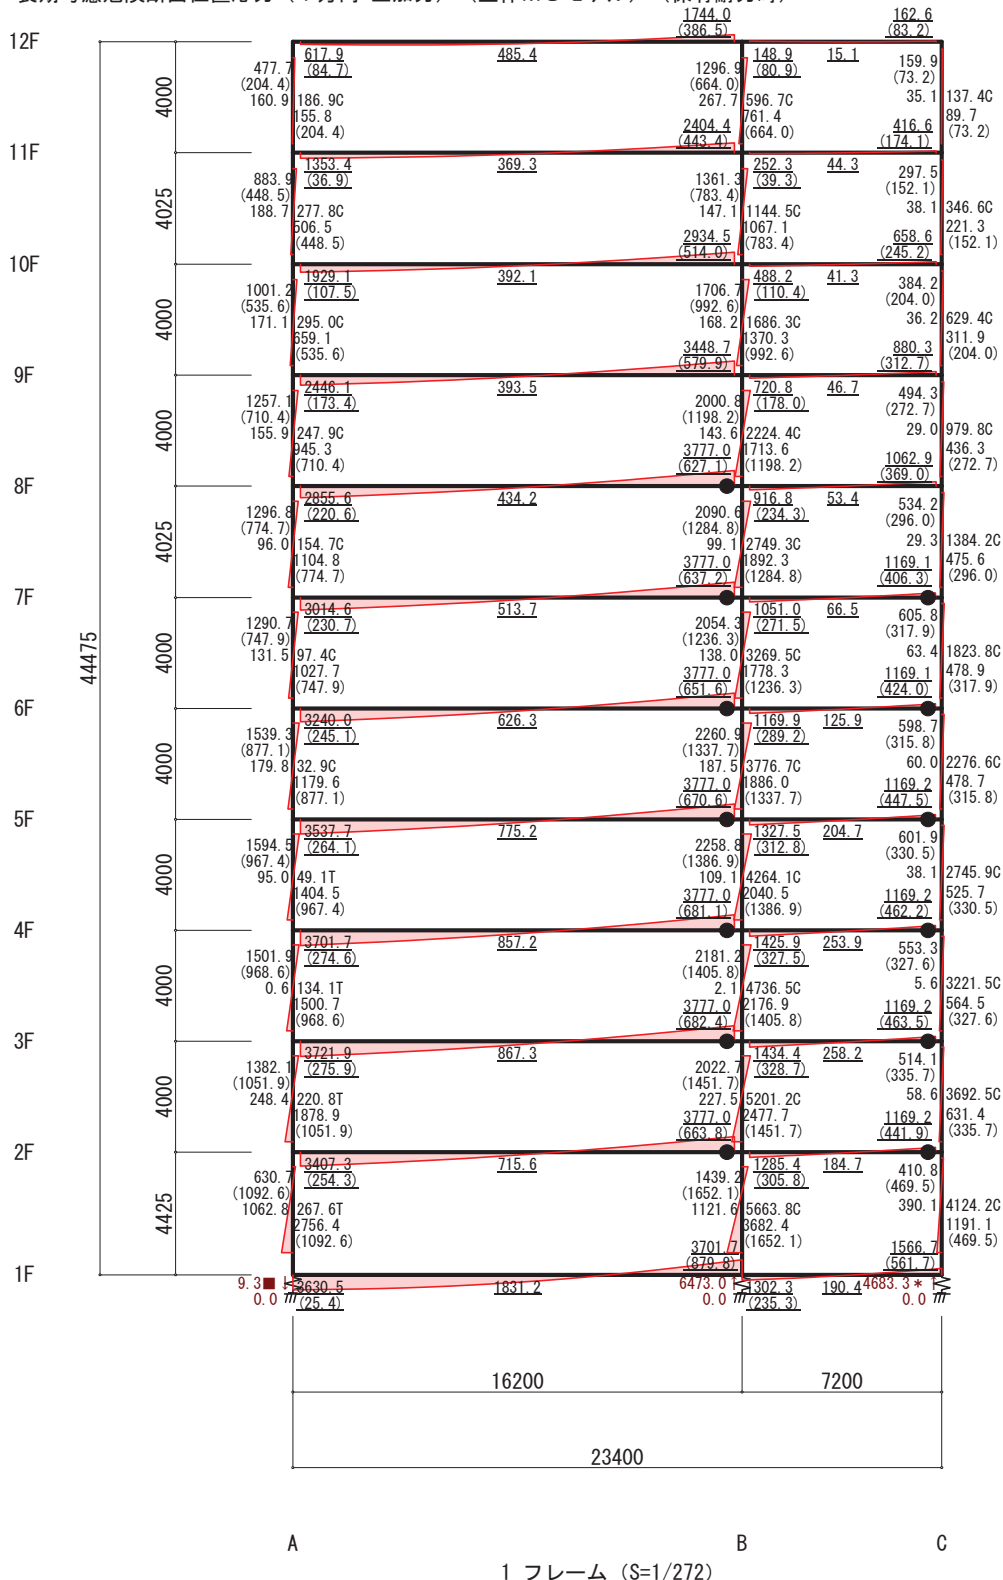


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

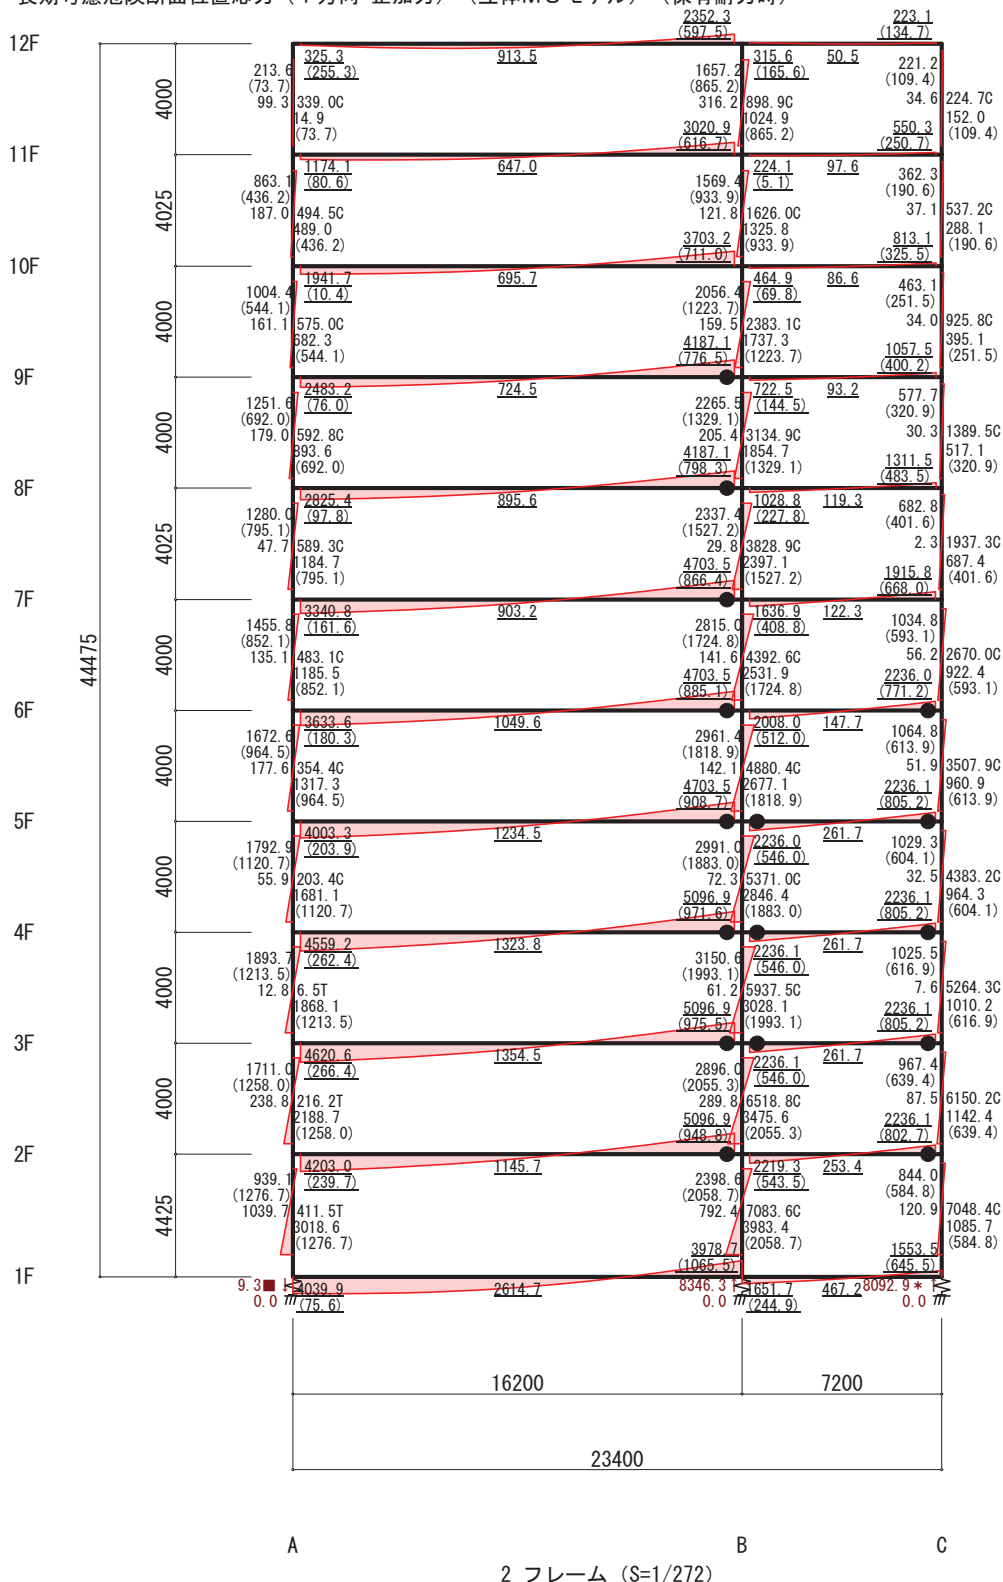


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

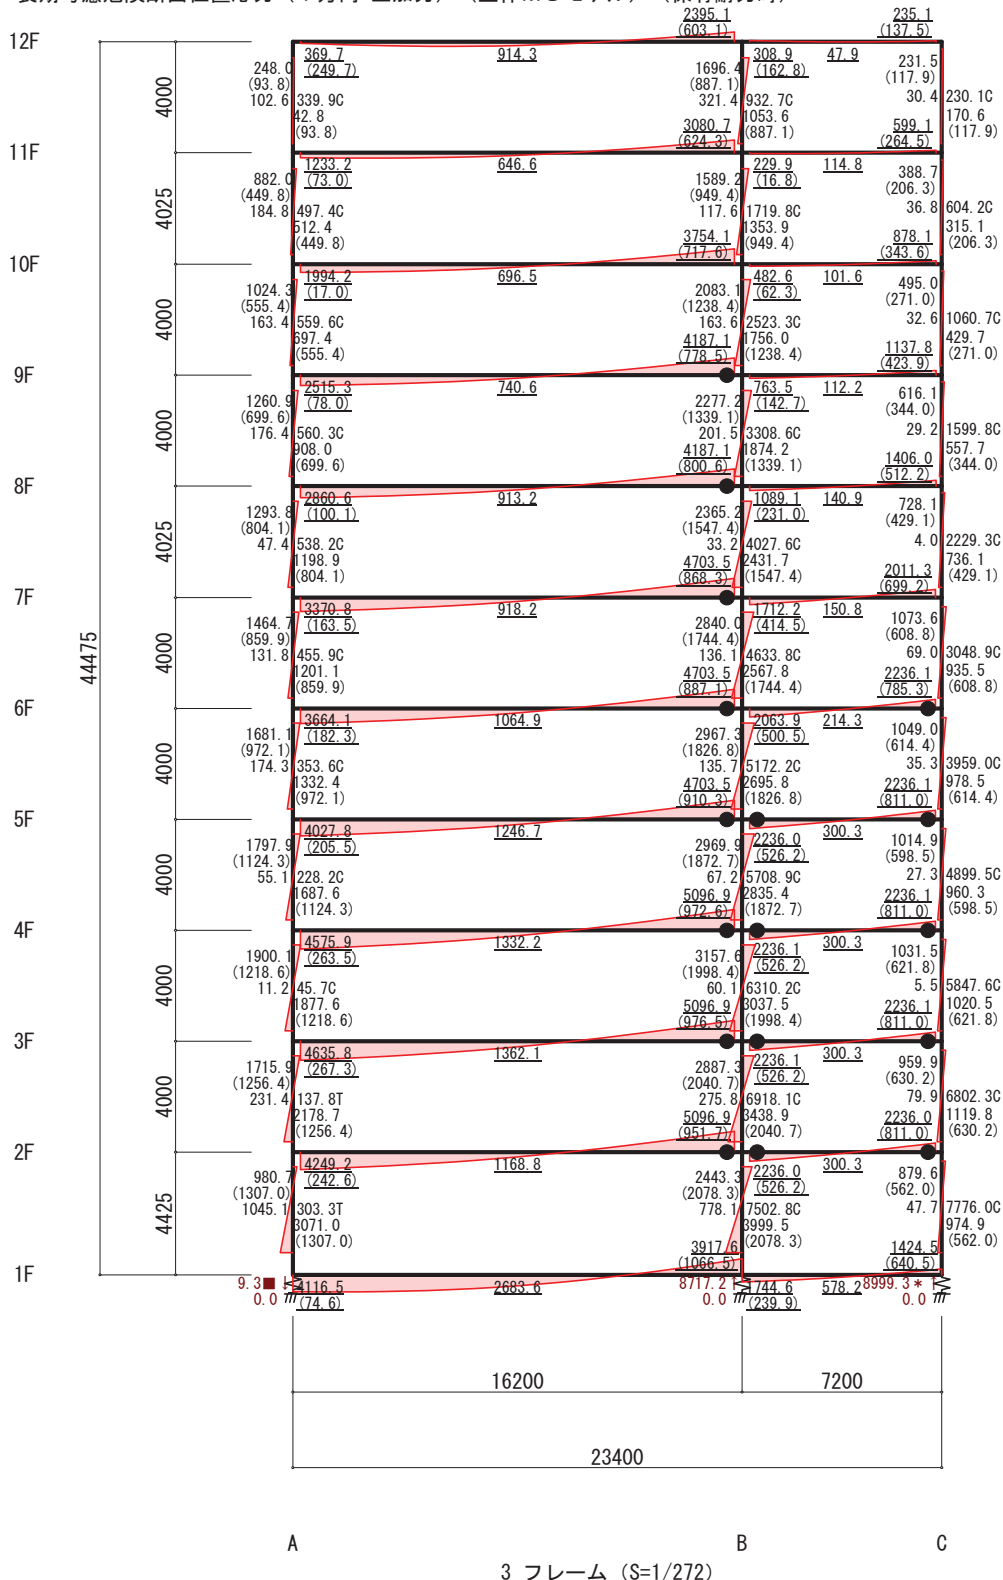


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

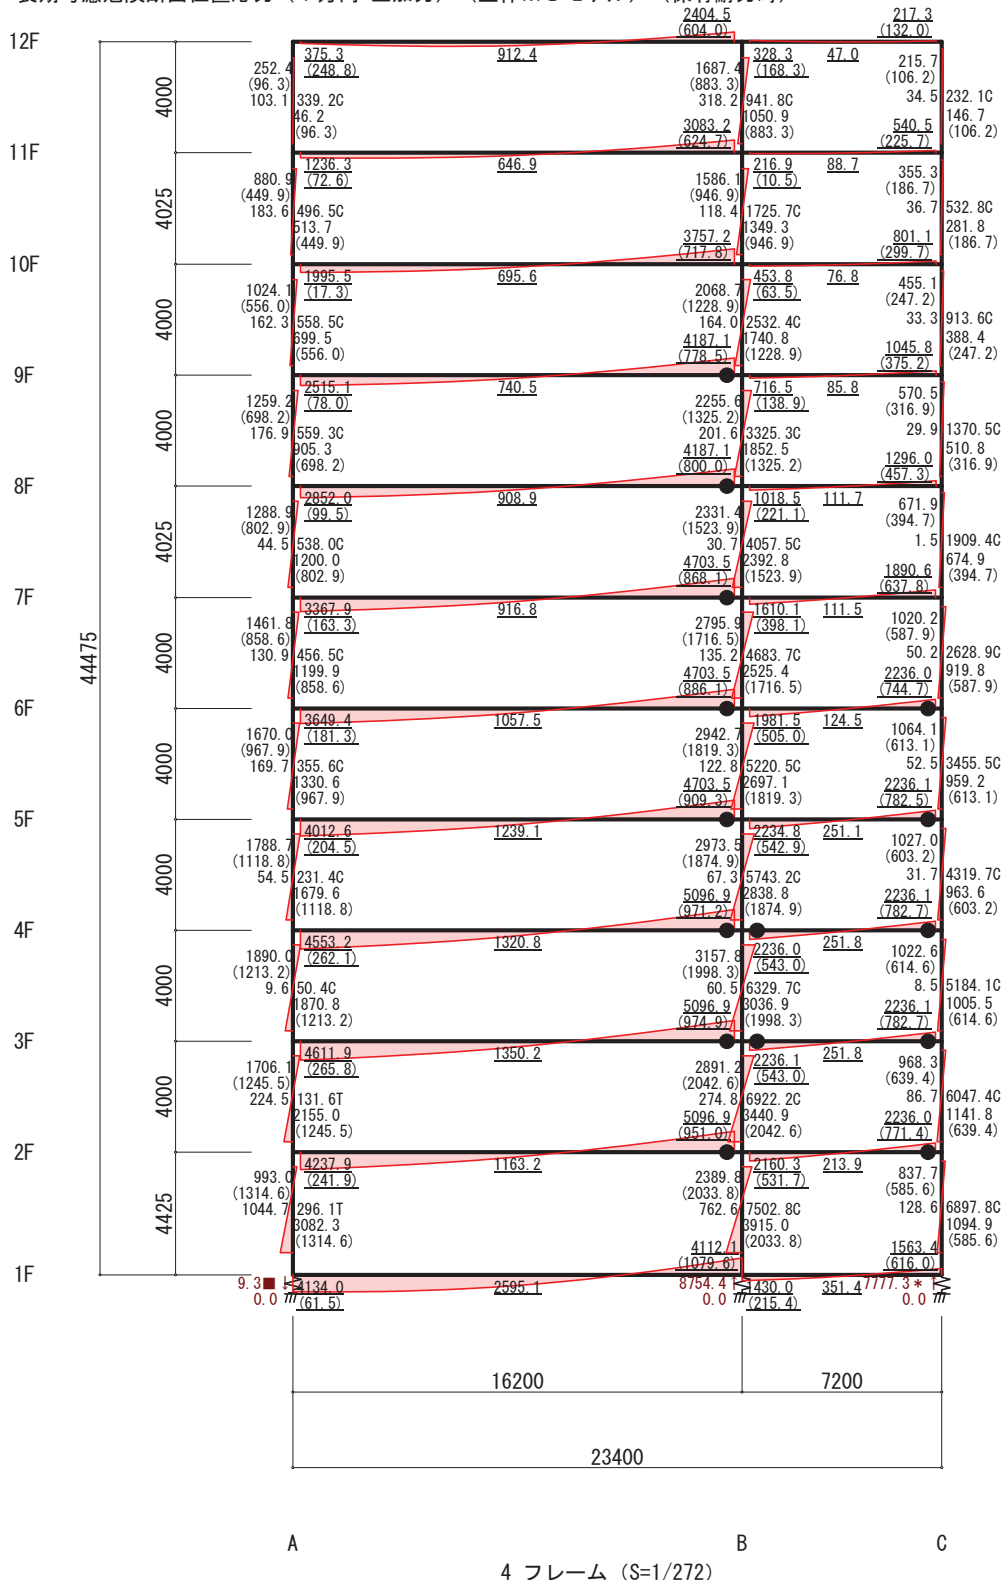


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

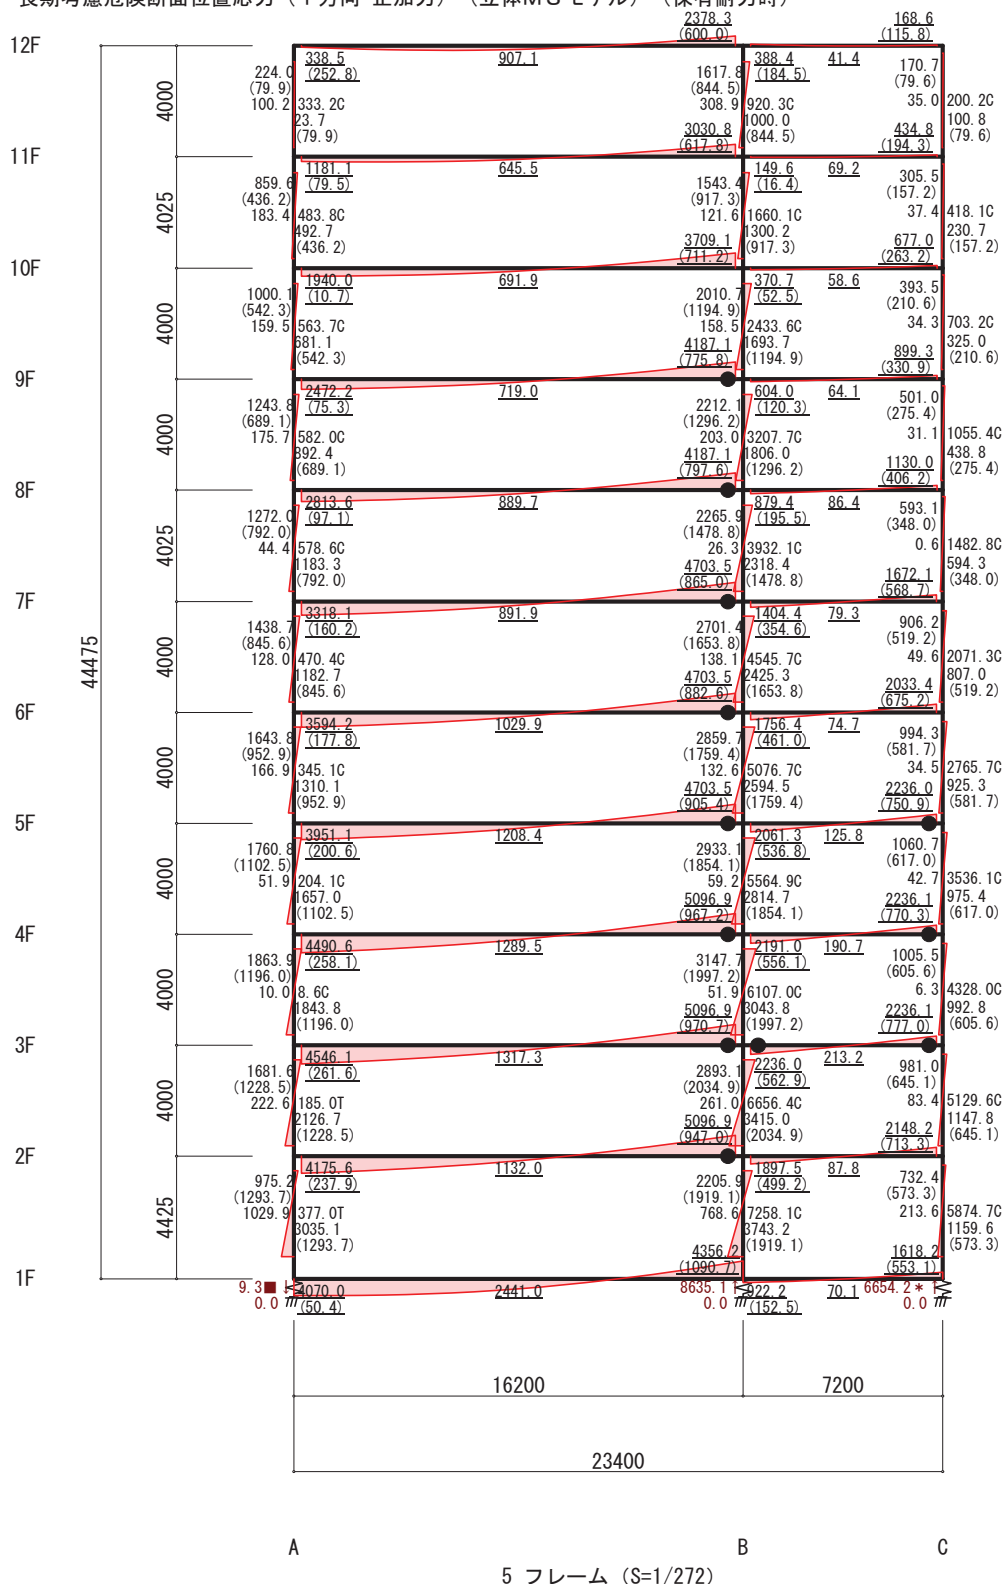


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

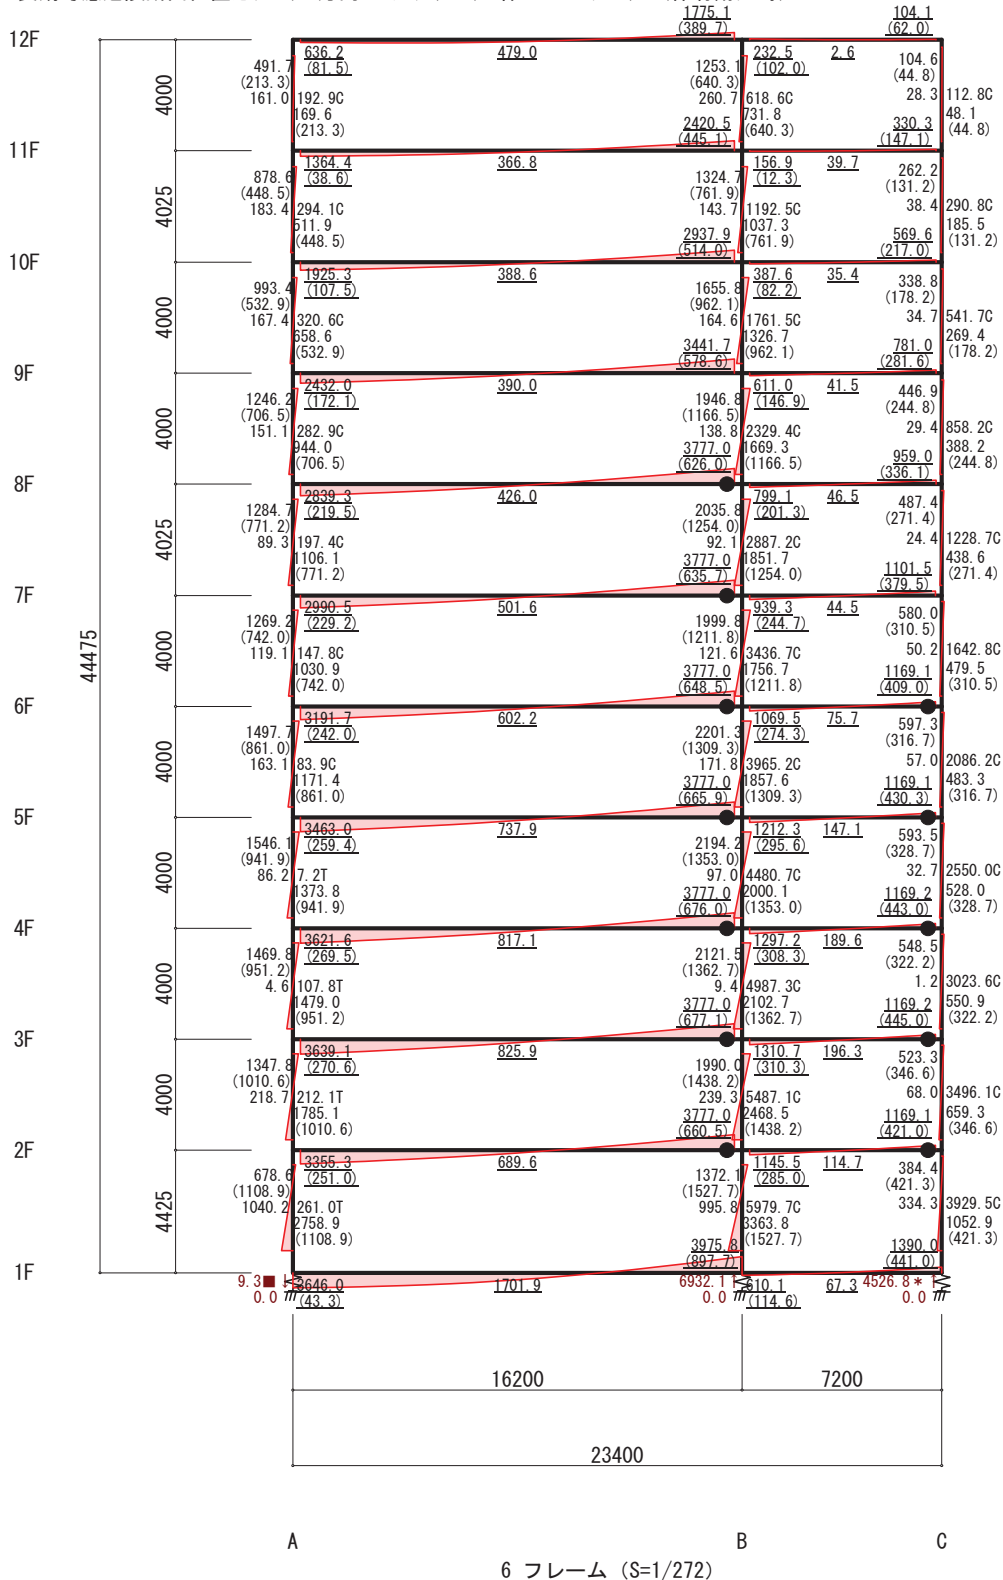


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

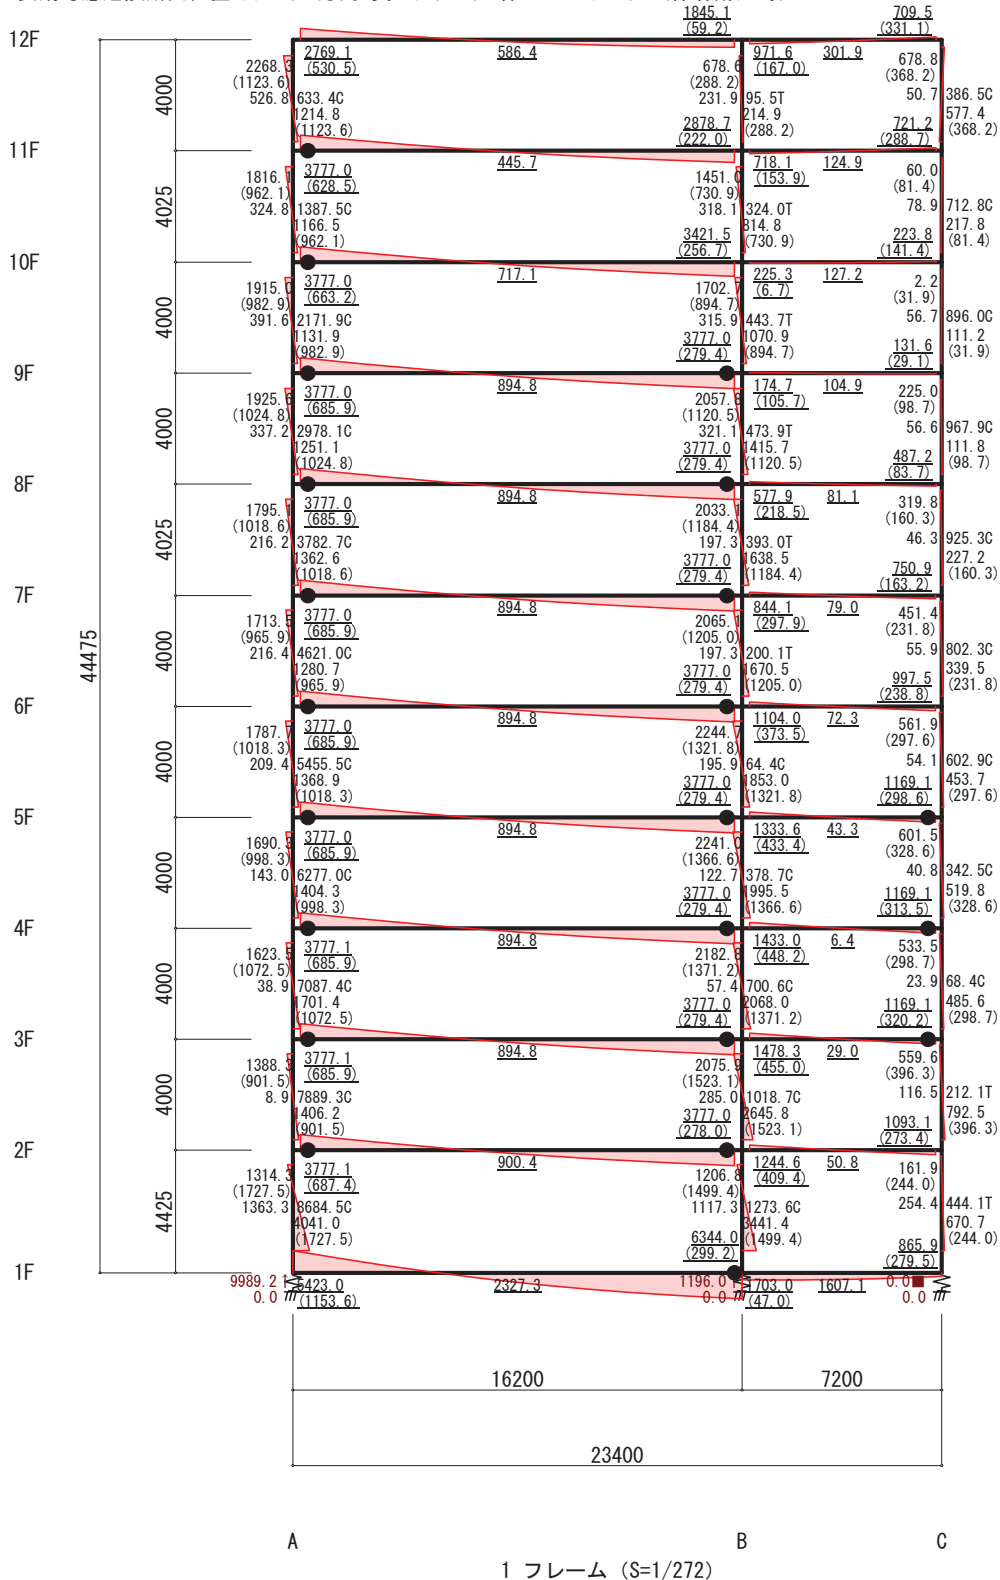

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

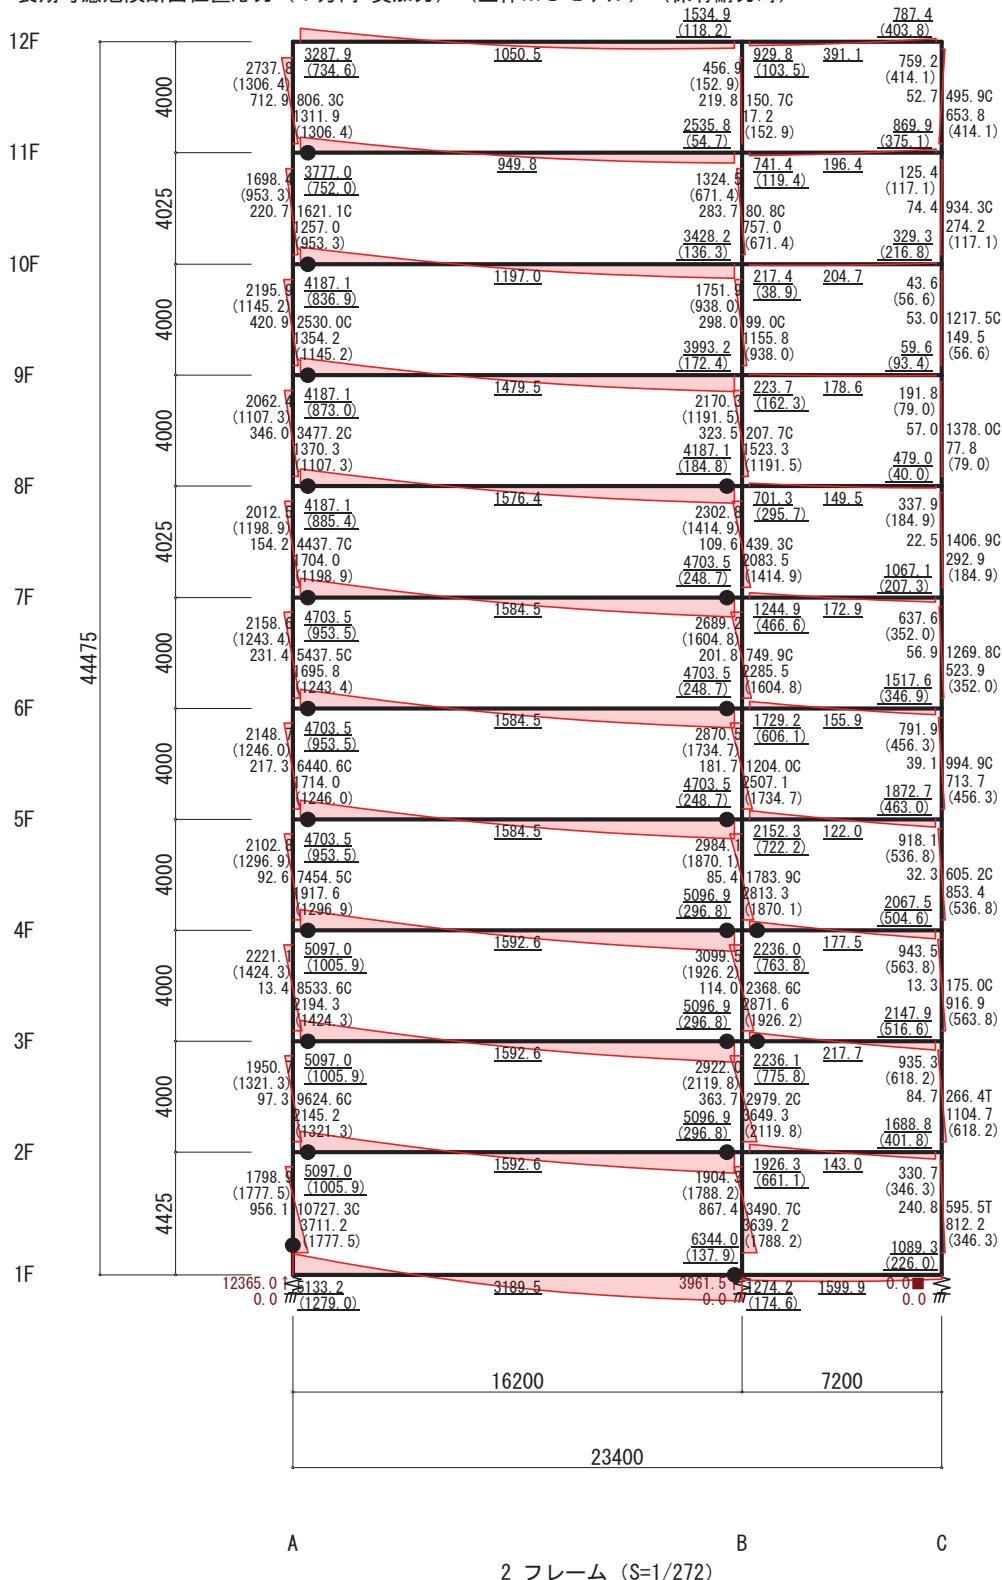


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

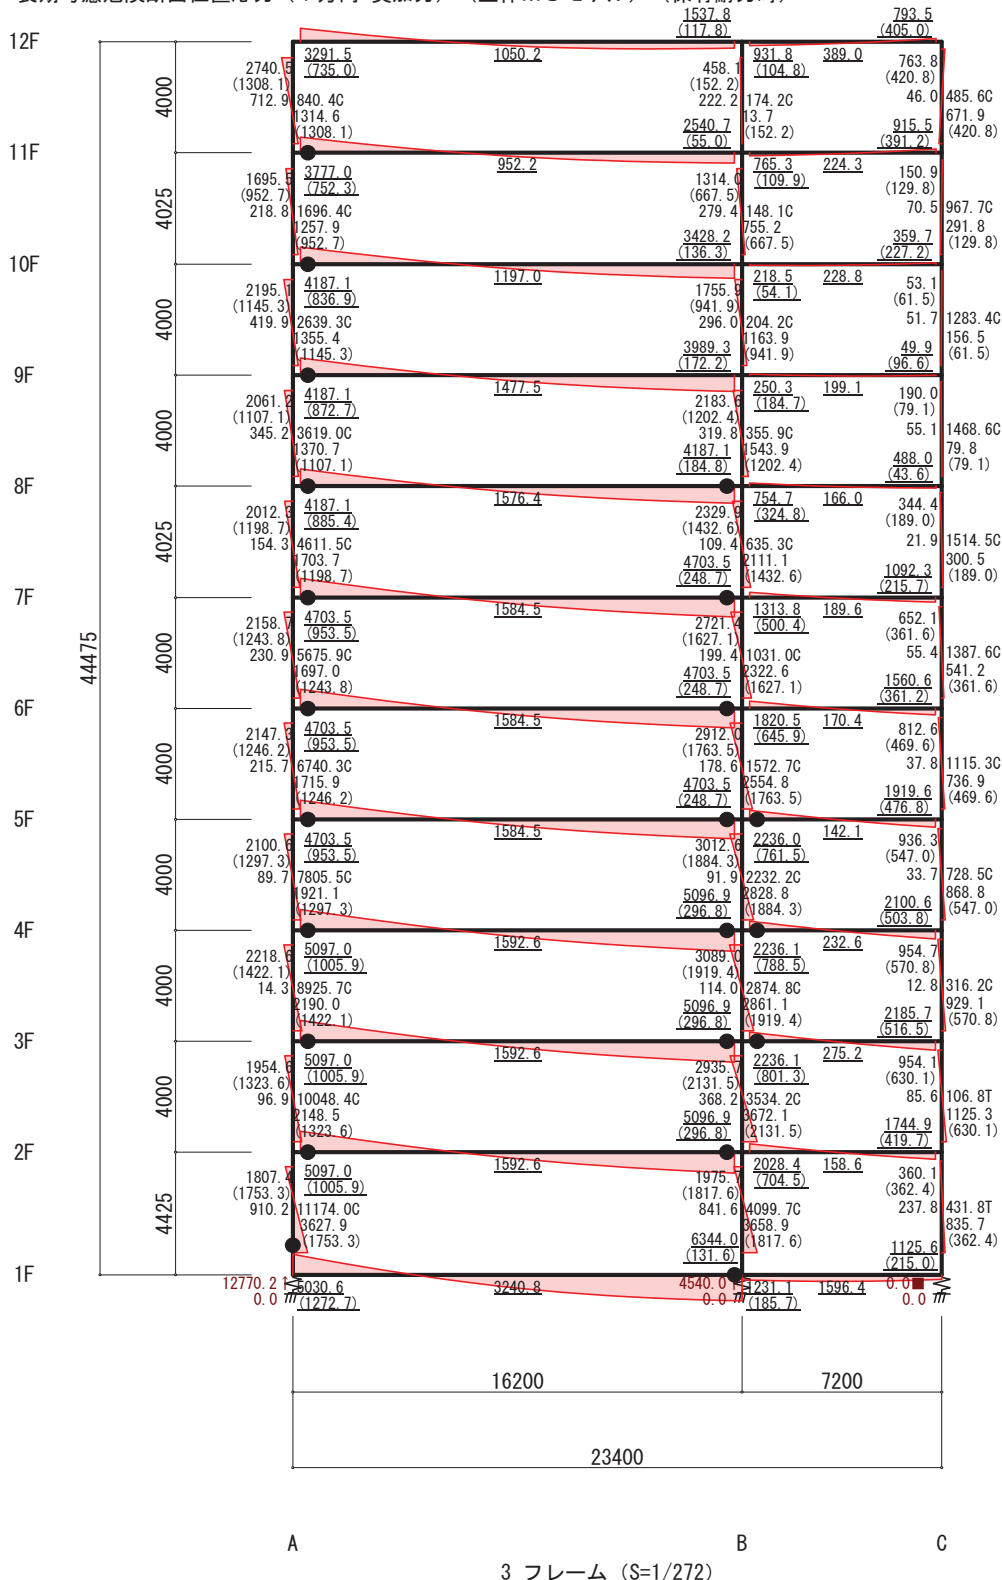


4 フレーム (S=1/272)

4 フレーム (S=1/272)




長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

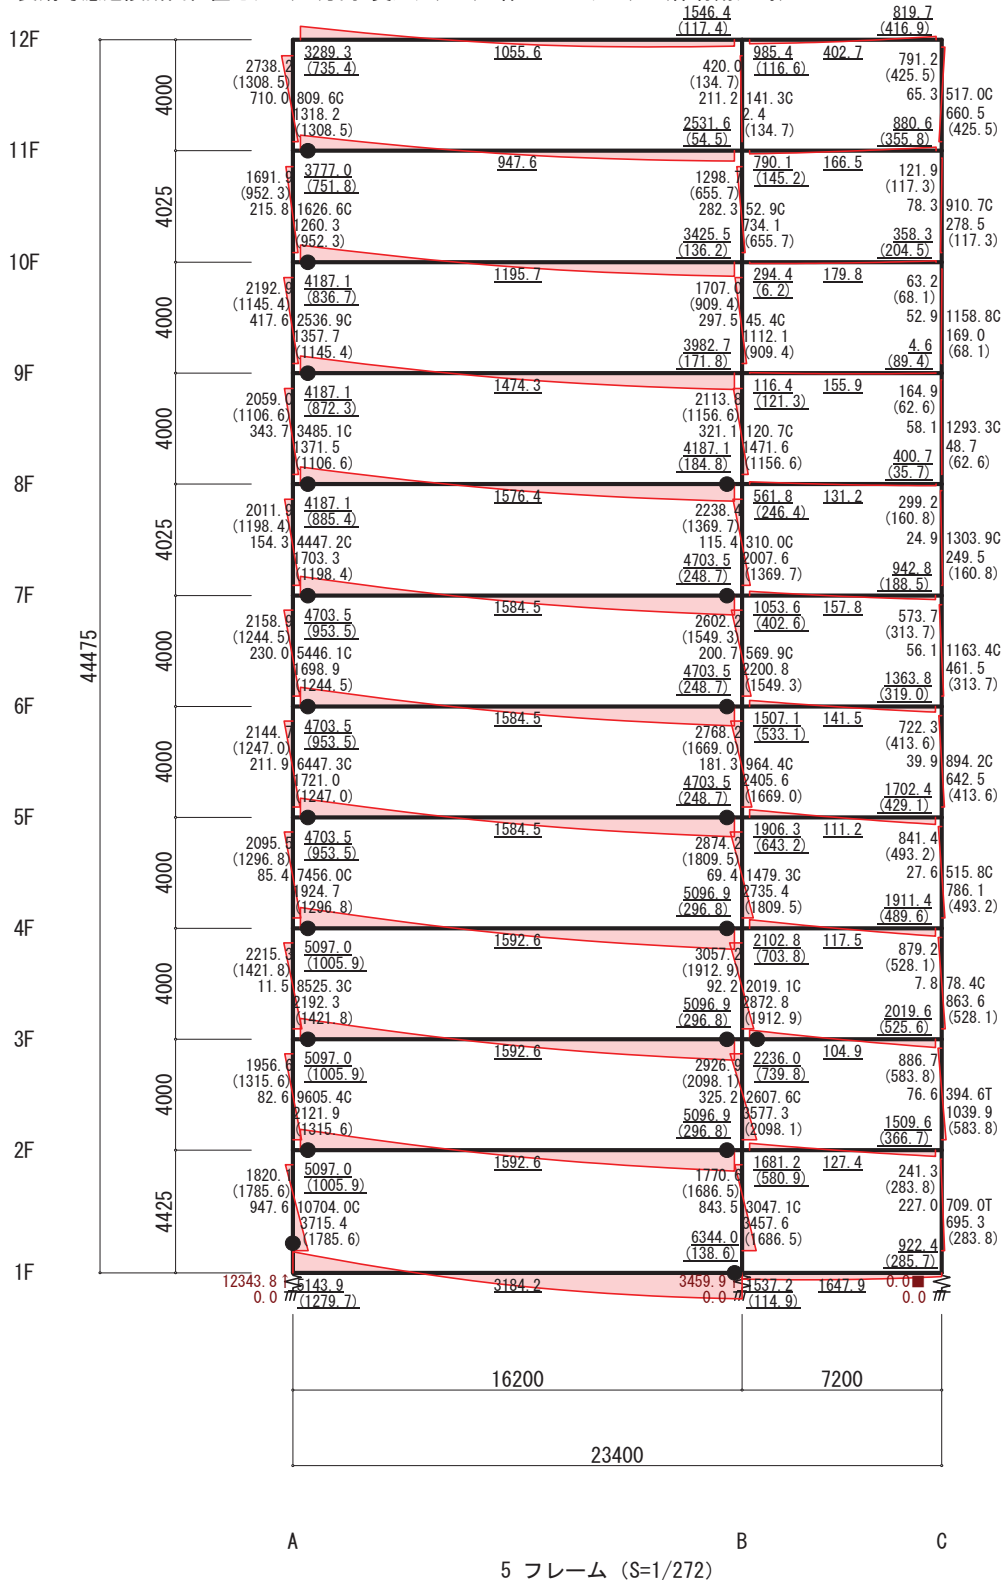

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

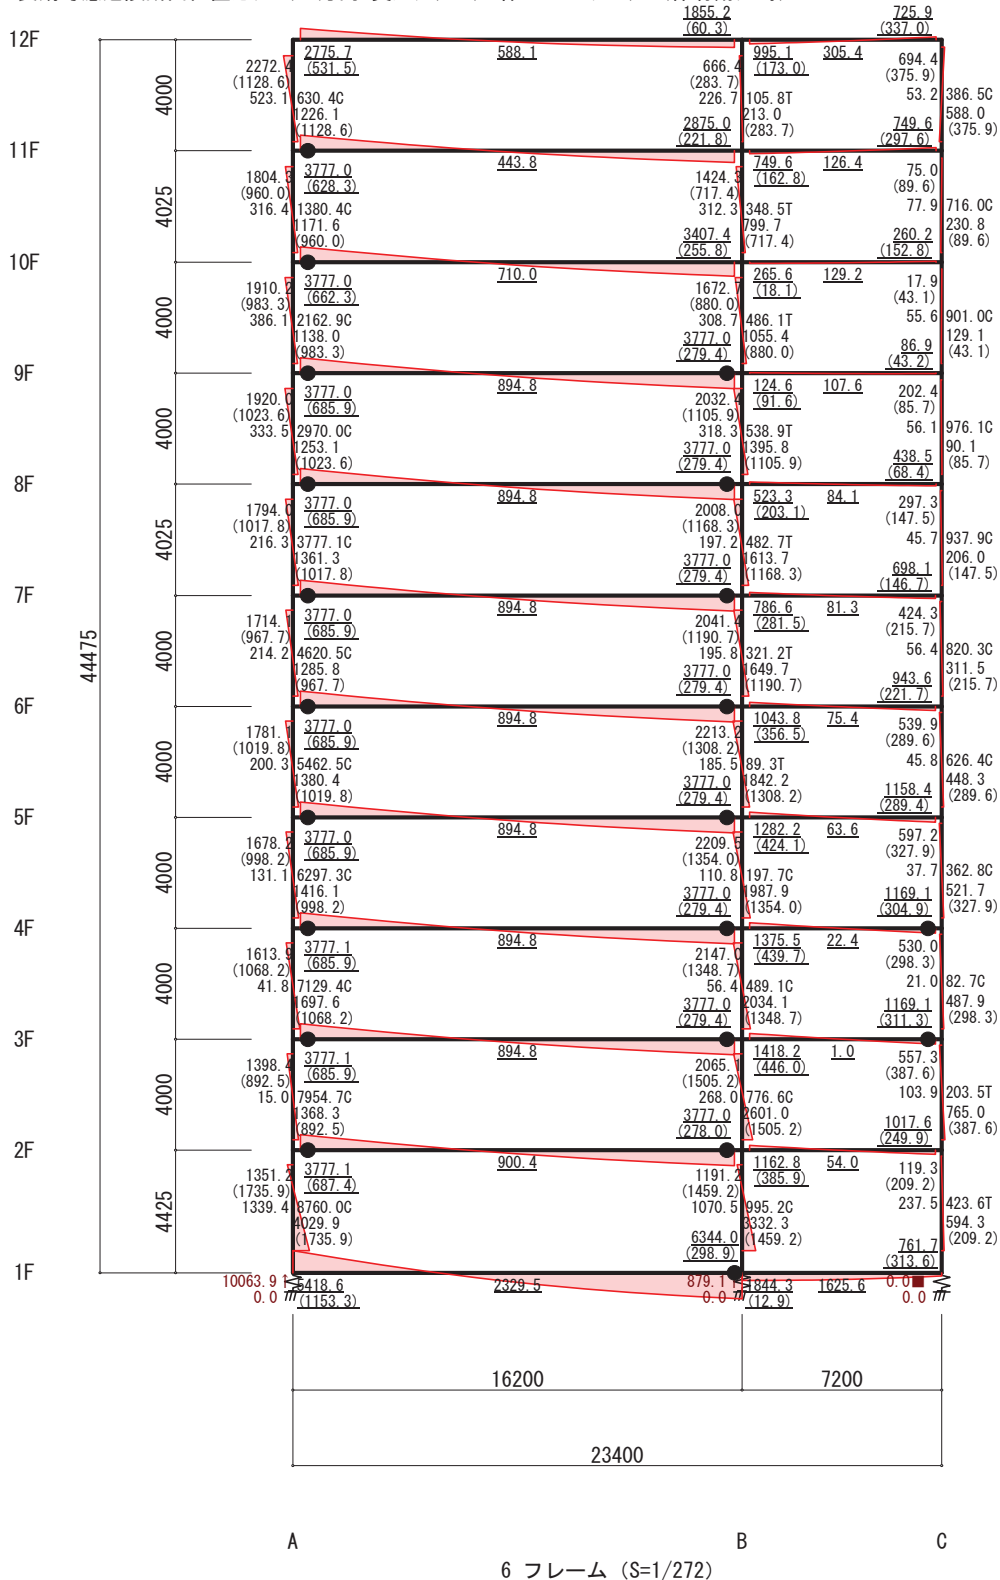

U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

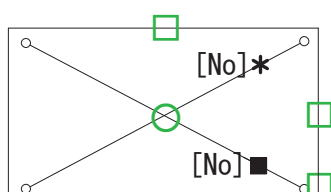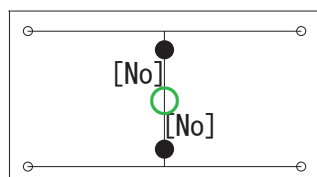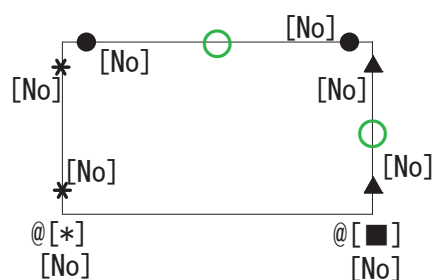


- : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- [No] : 崩壊荷重ステップ数
 @ : 基礎鉛直バネ
 [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

- : 解析継続する脆性破壊部材
□ : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合：脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

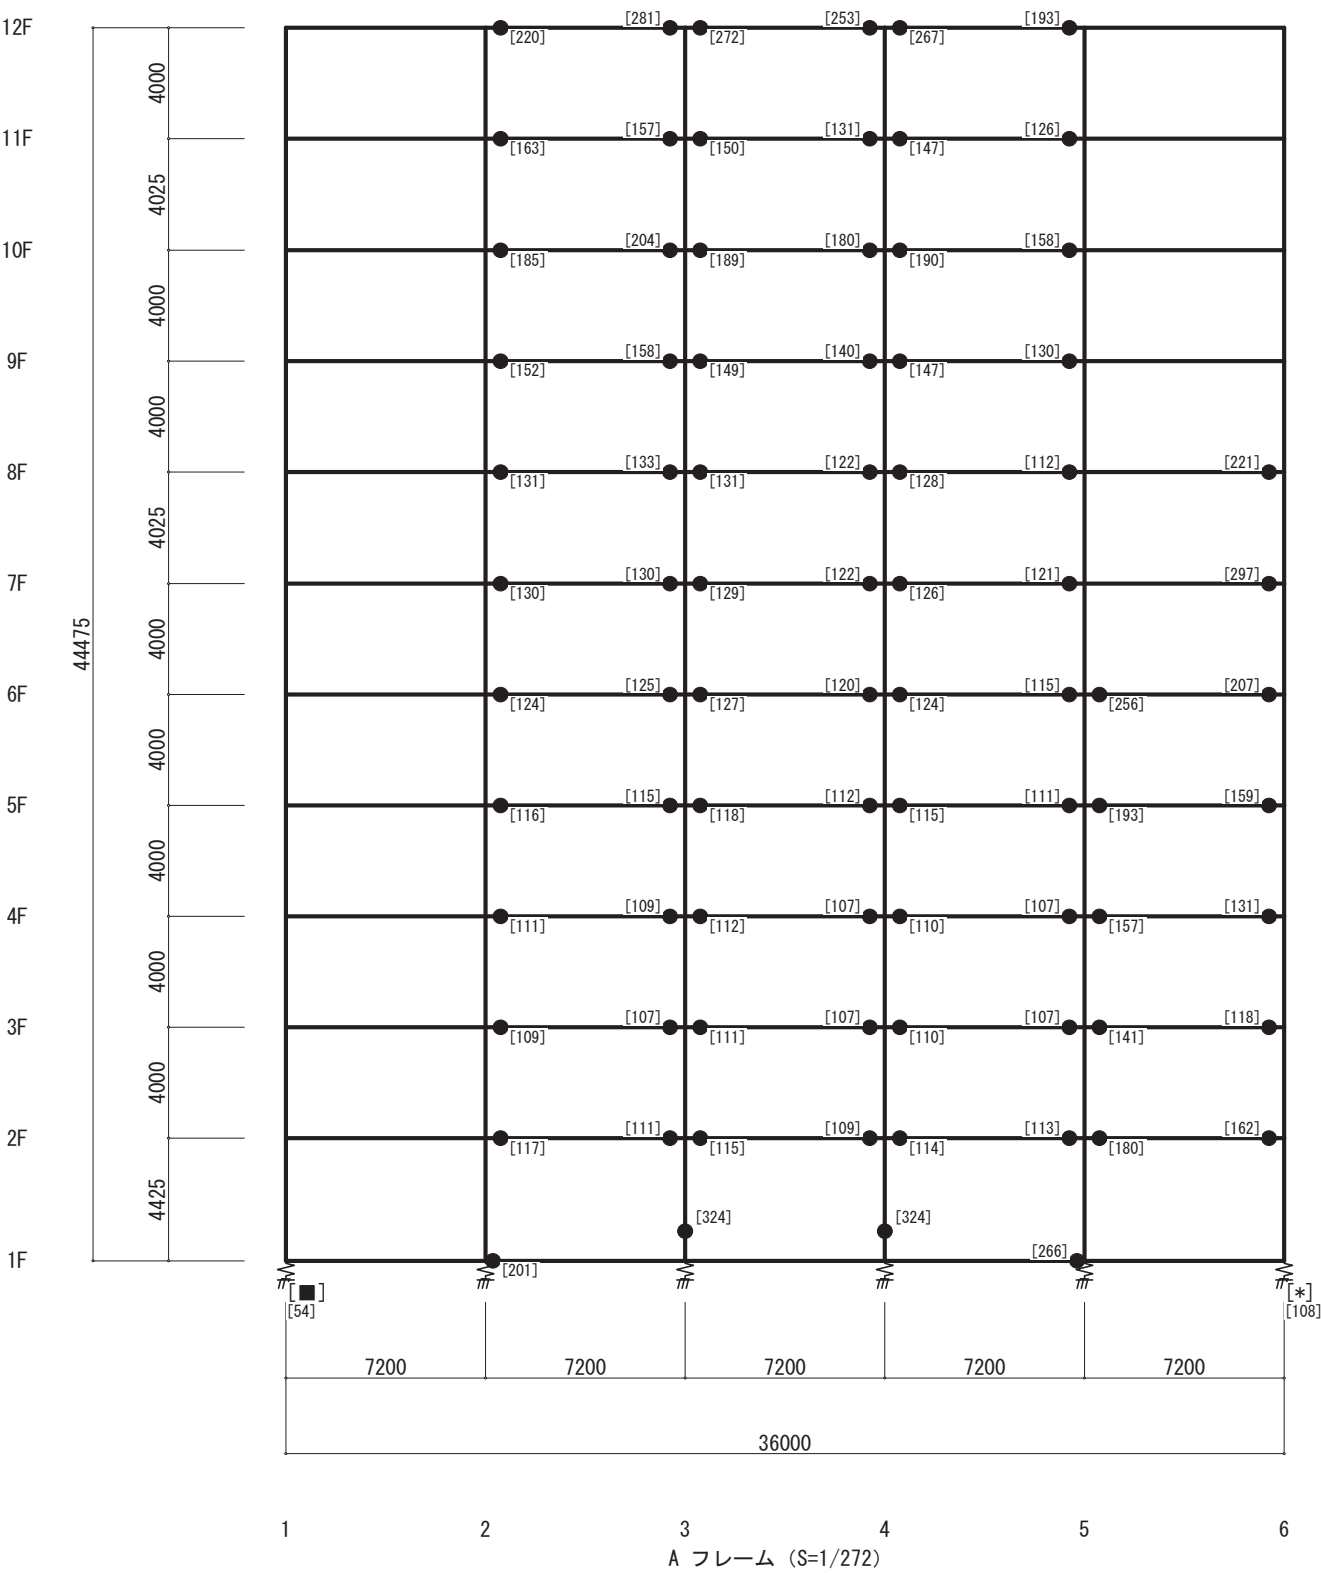


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

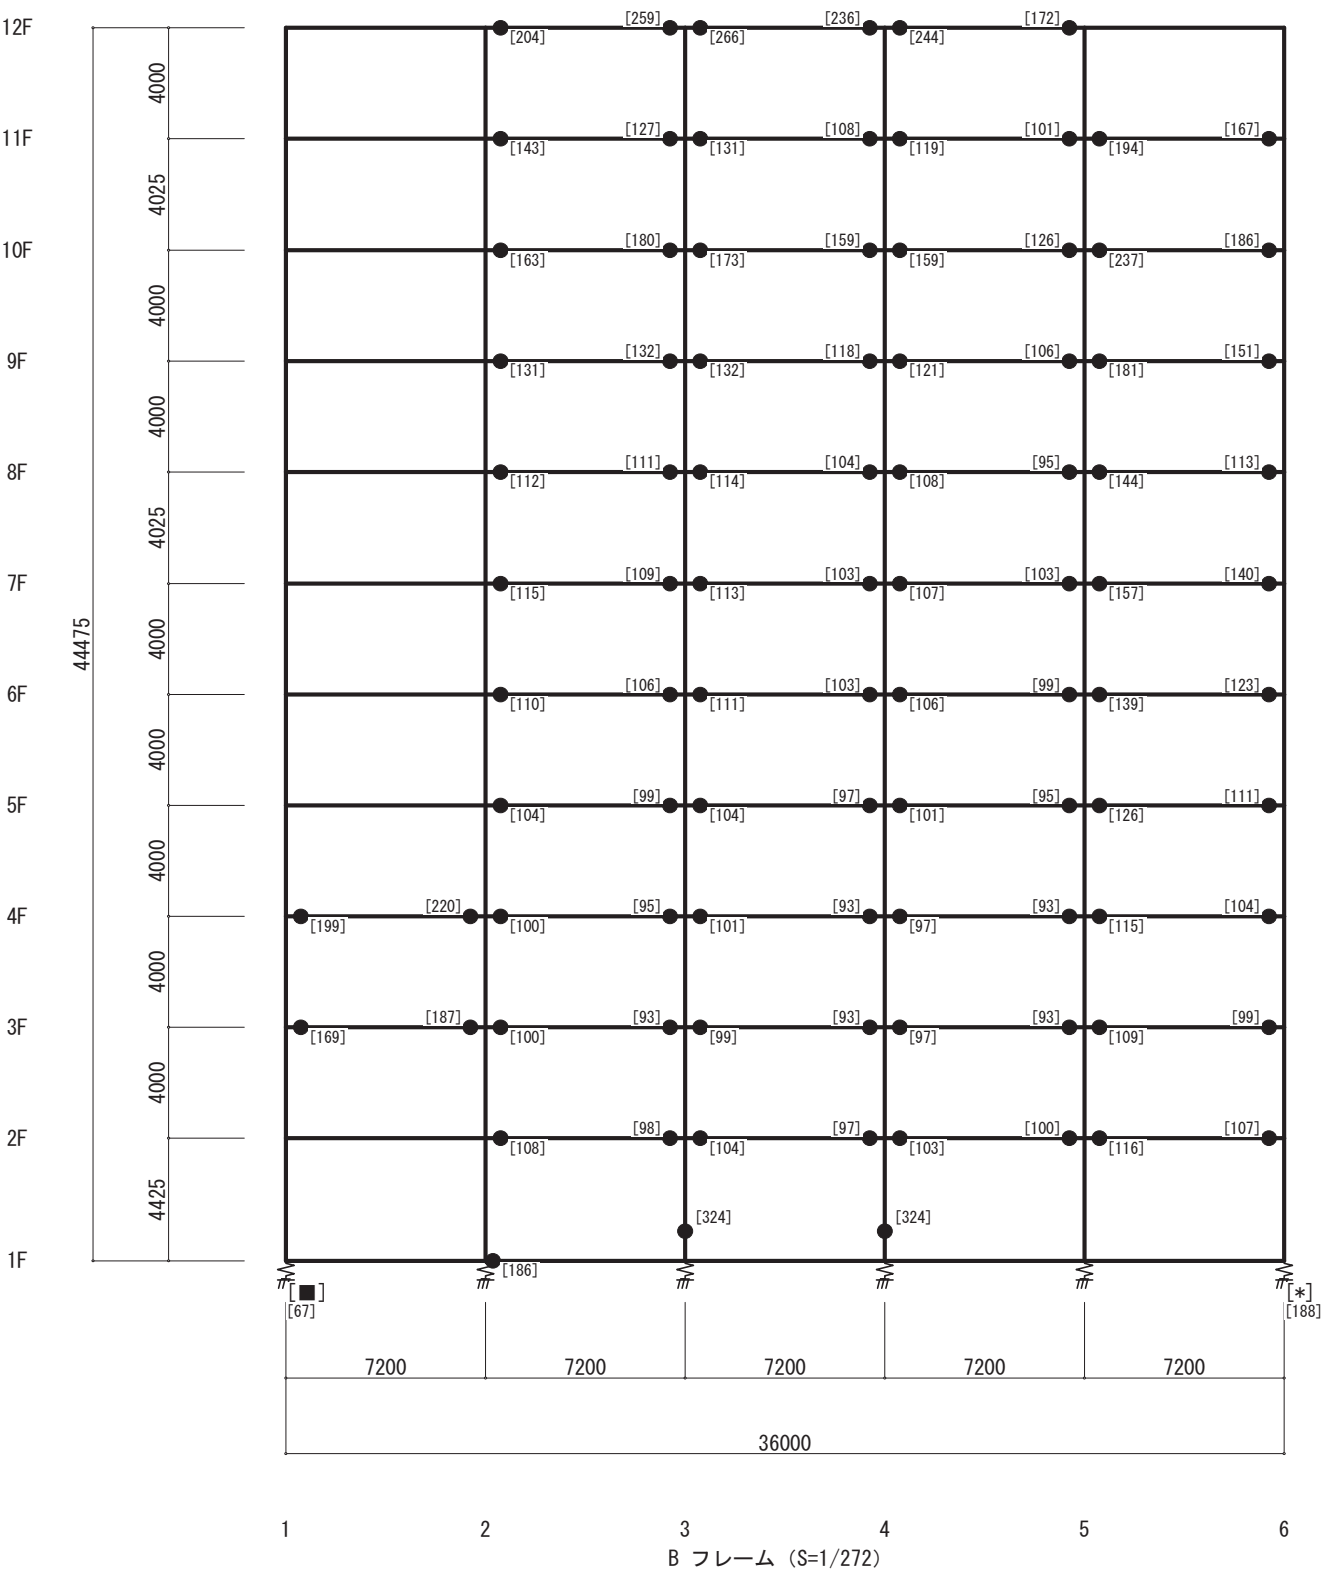


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

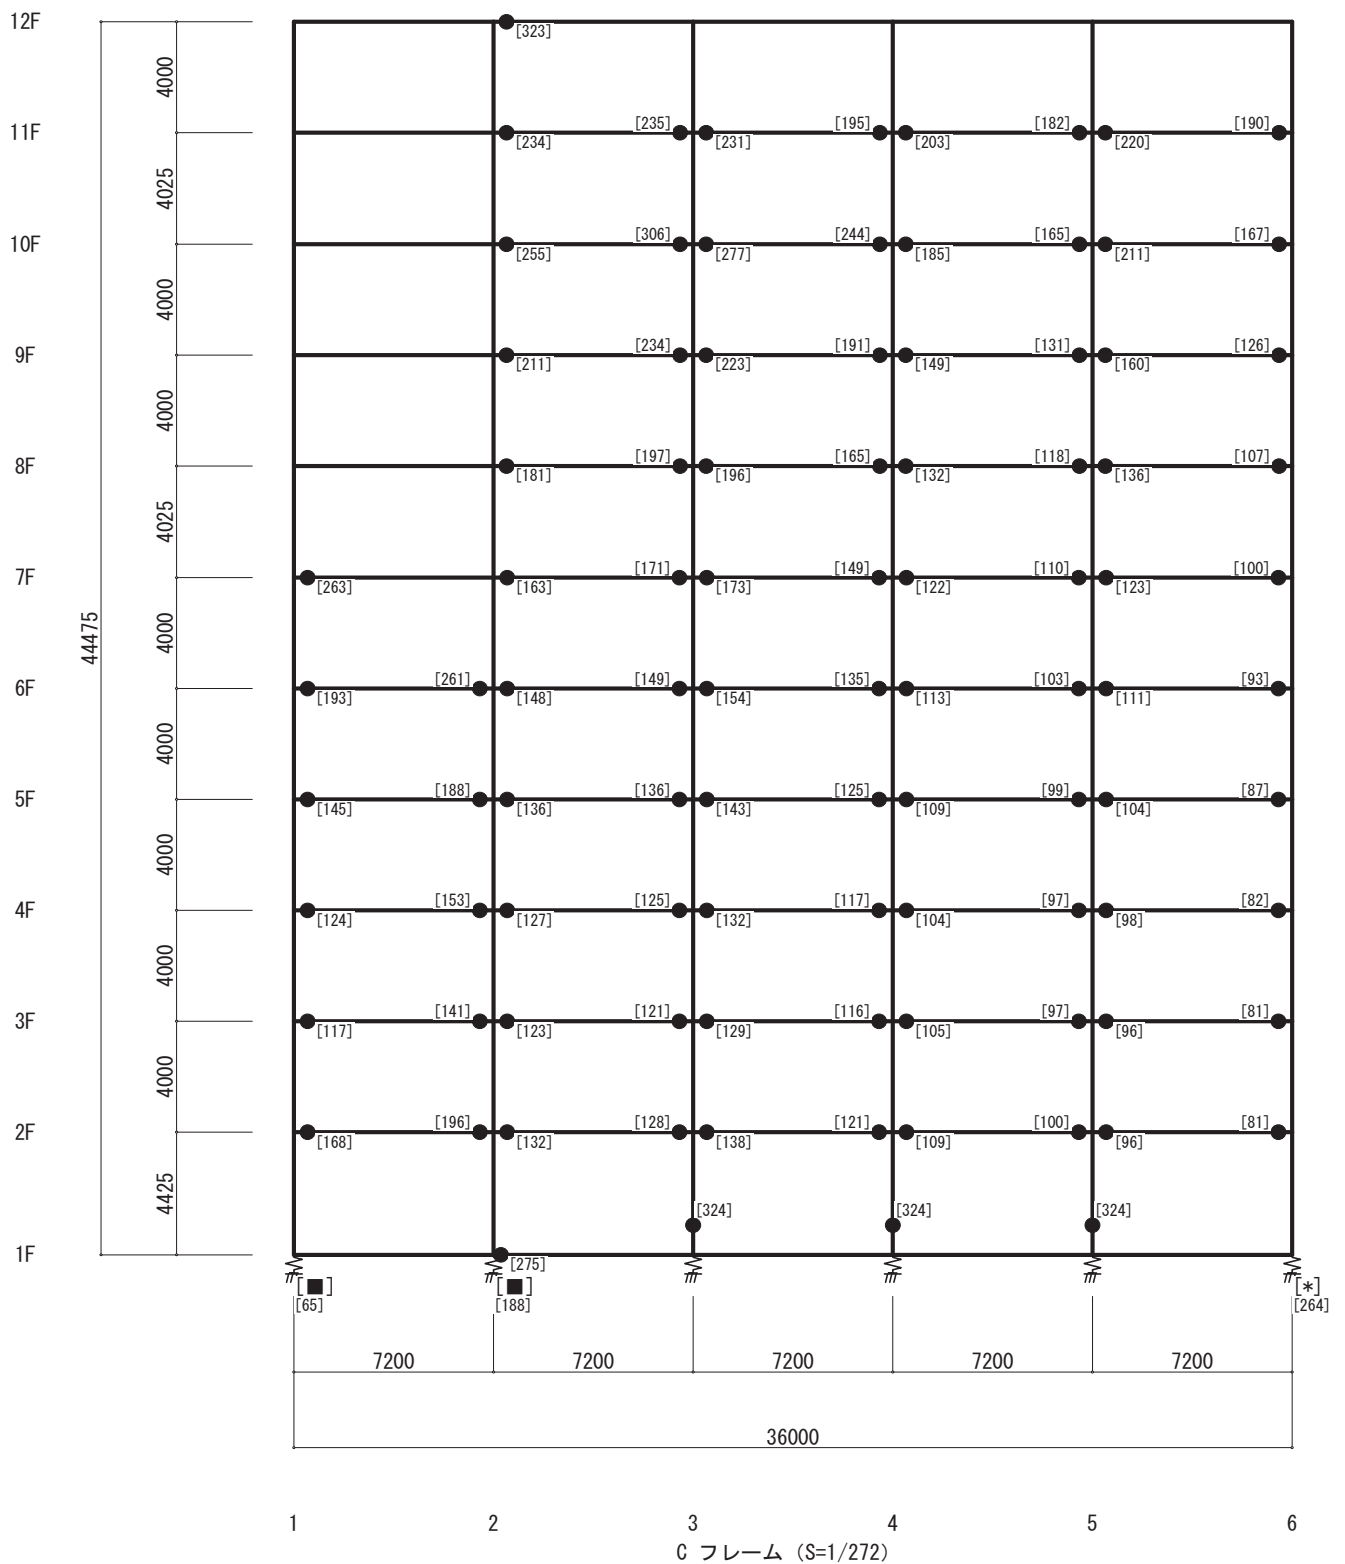


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

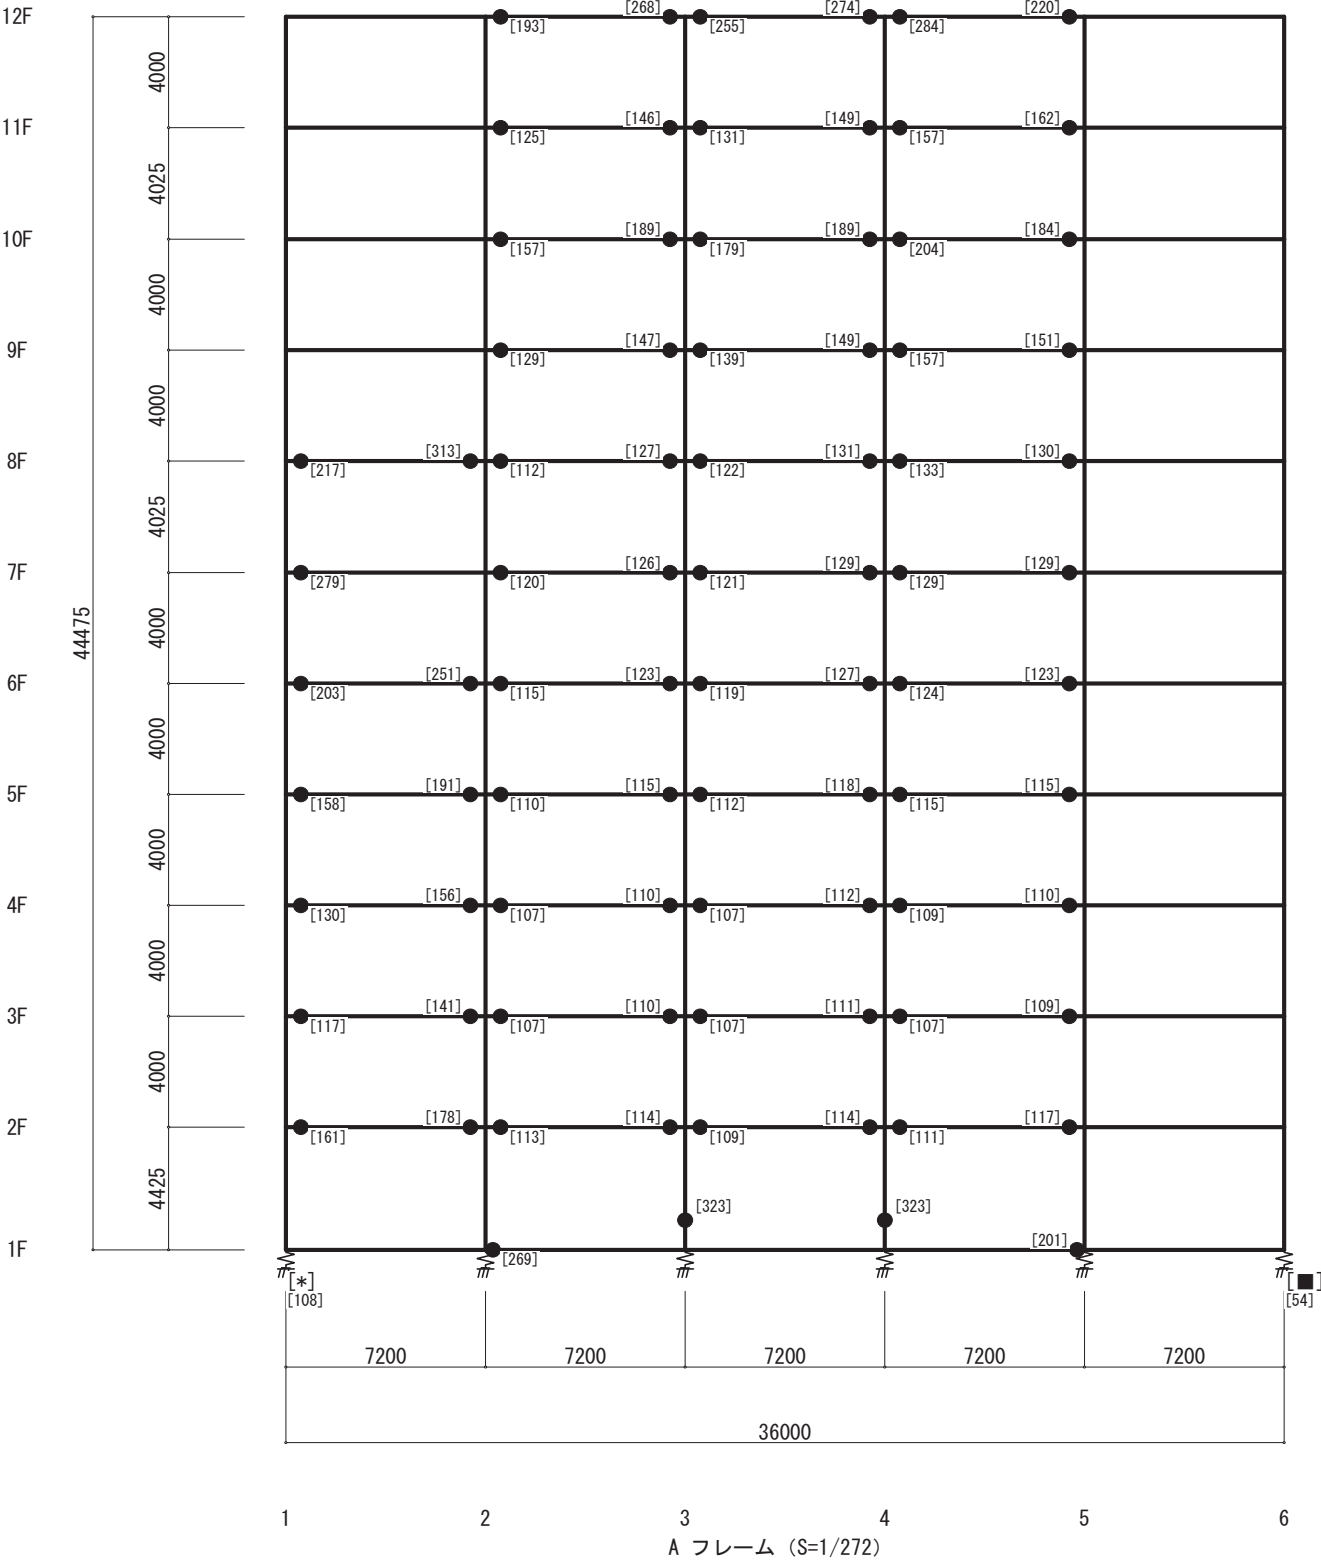


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

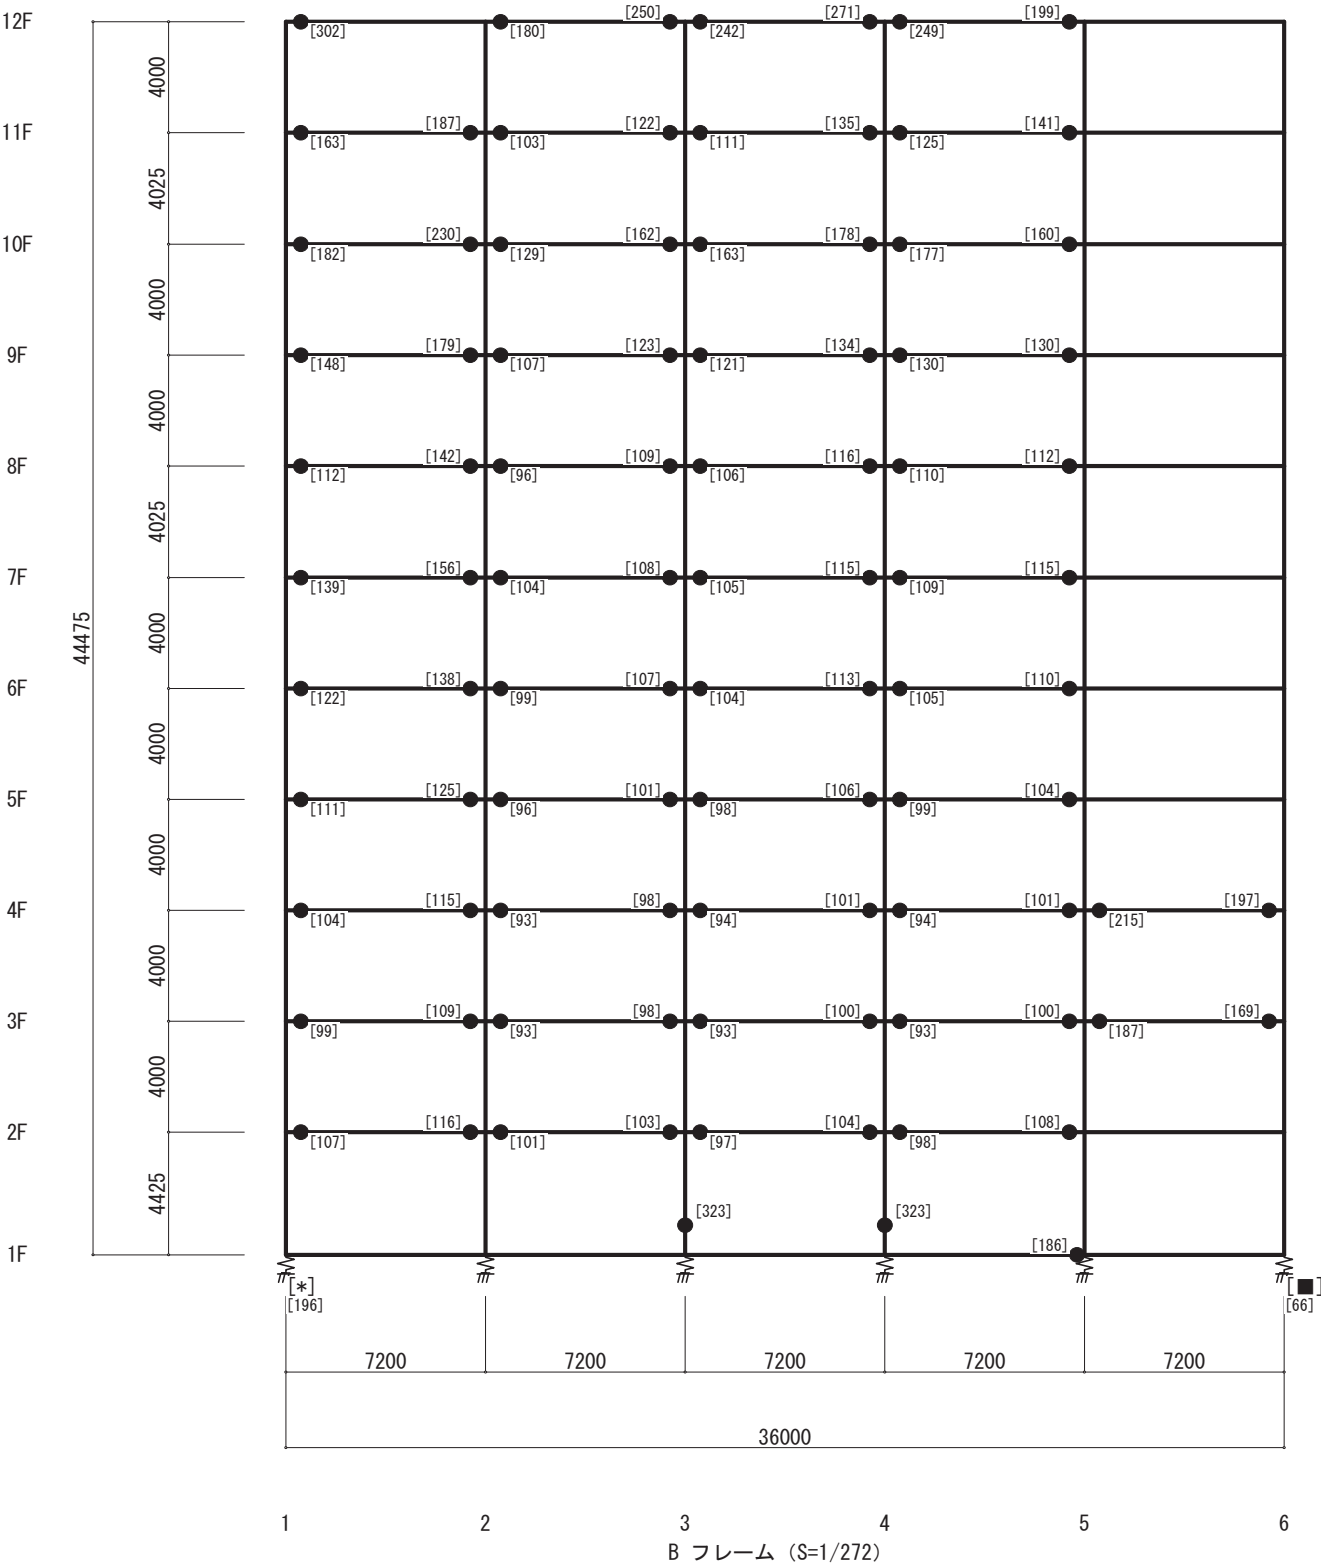


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

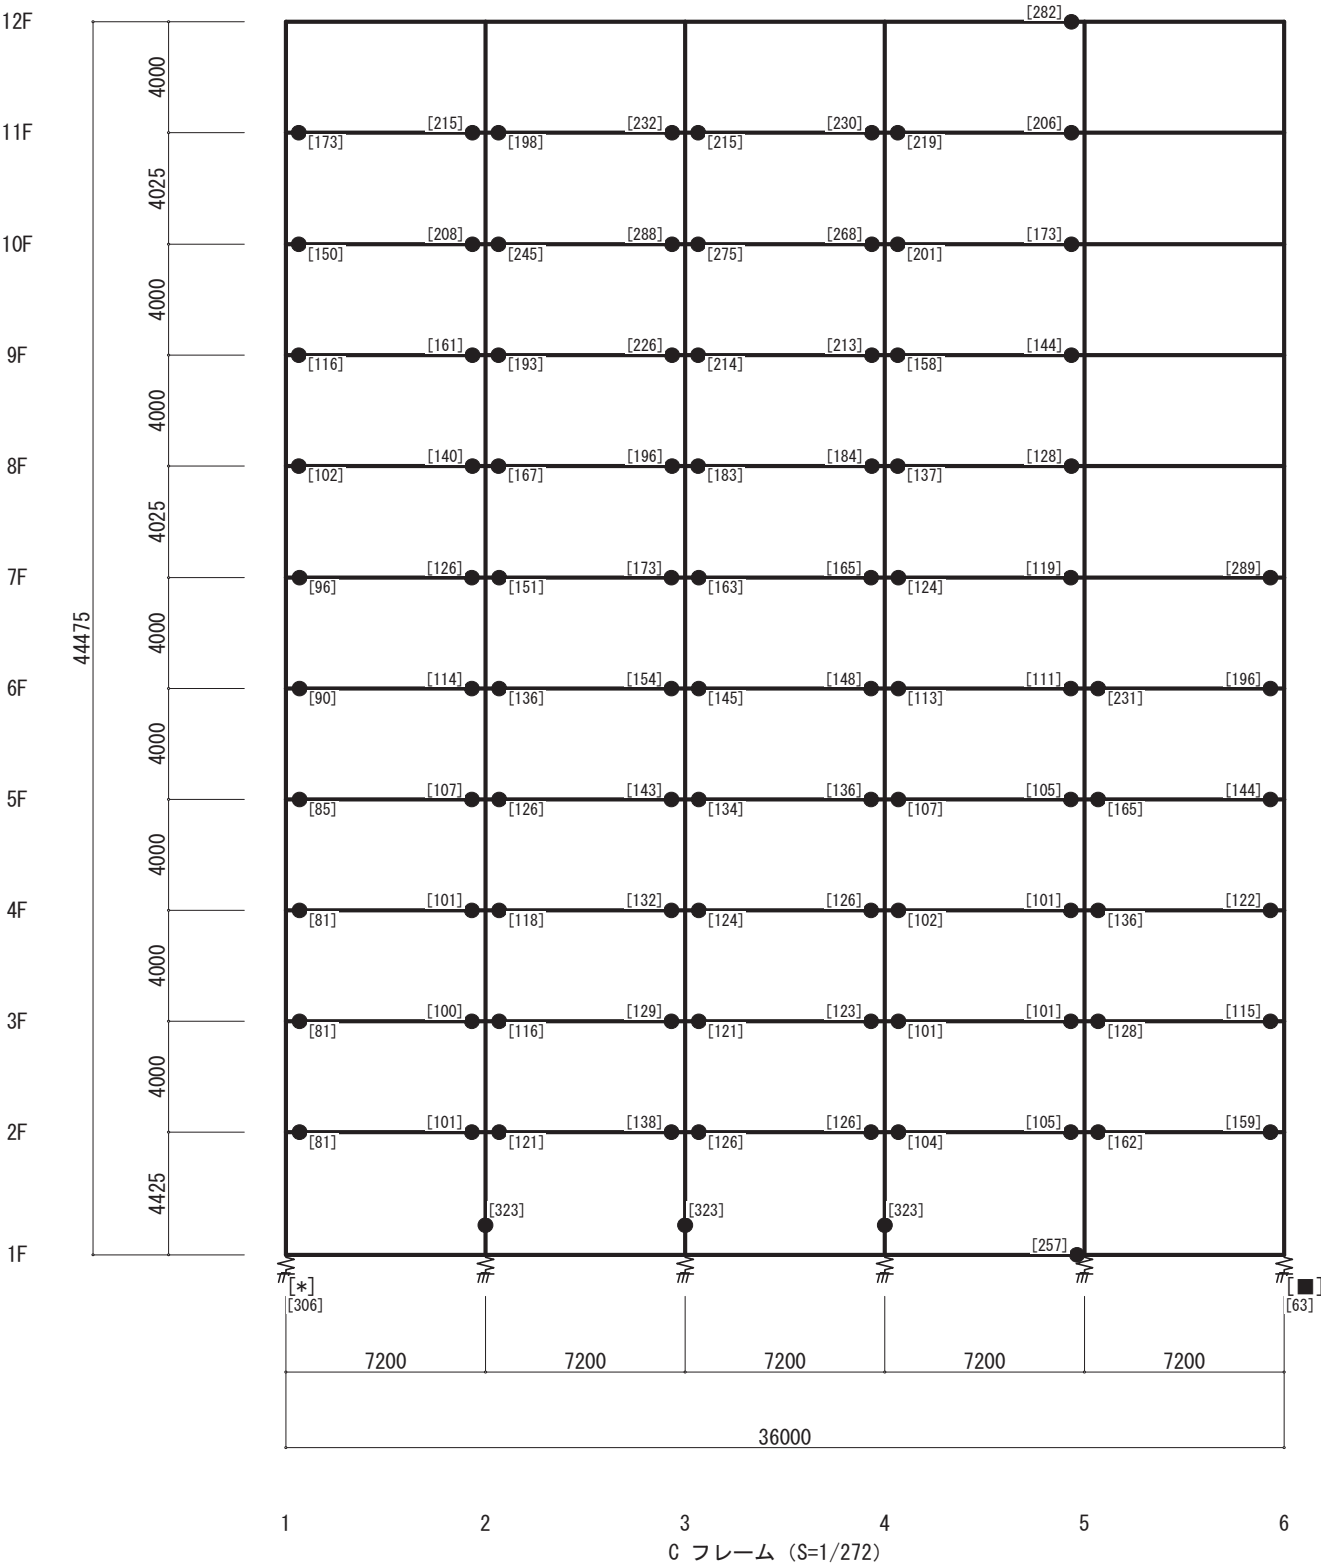


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

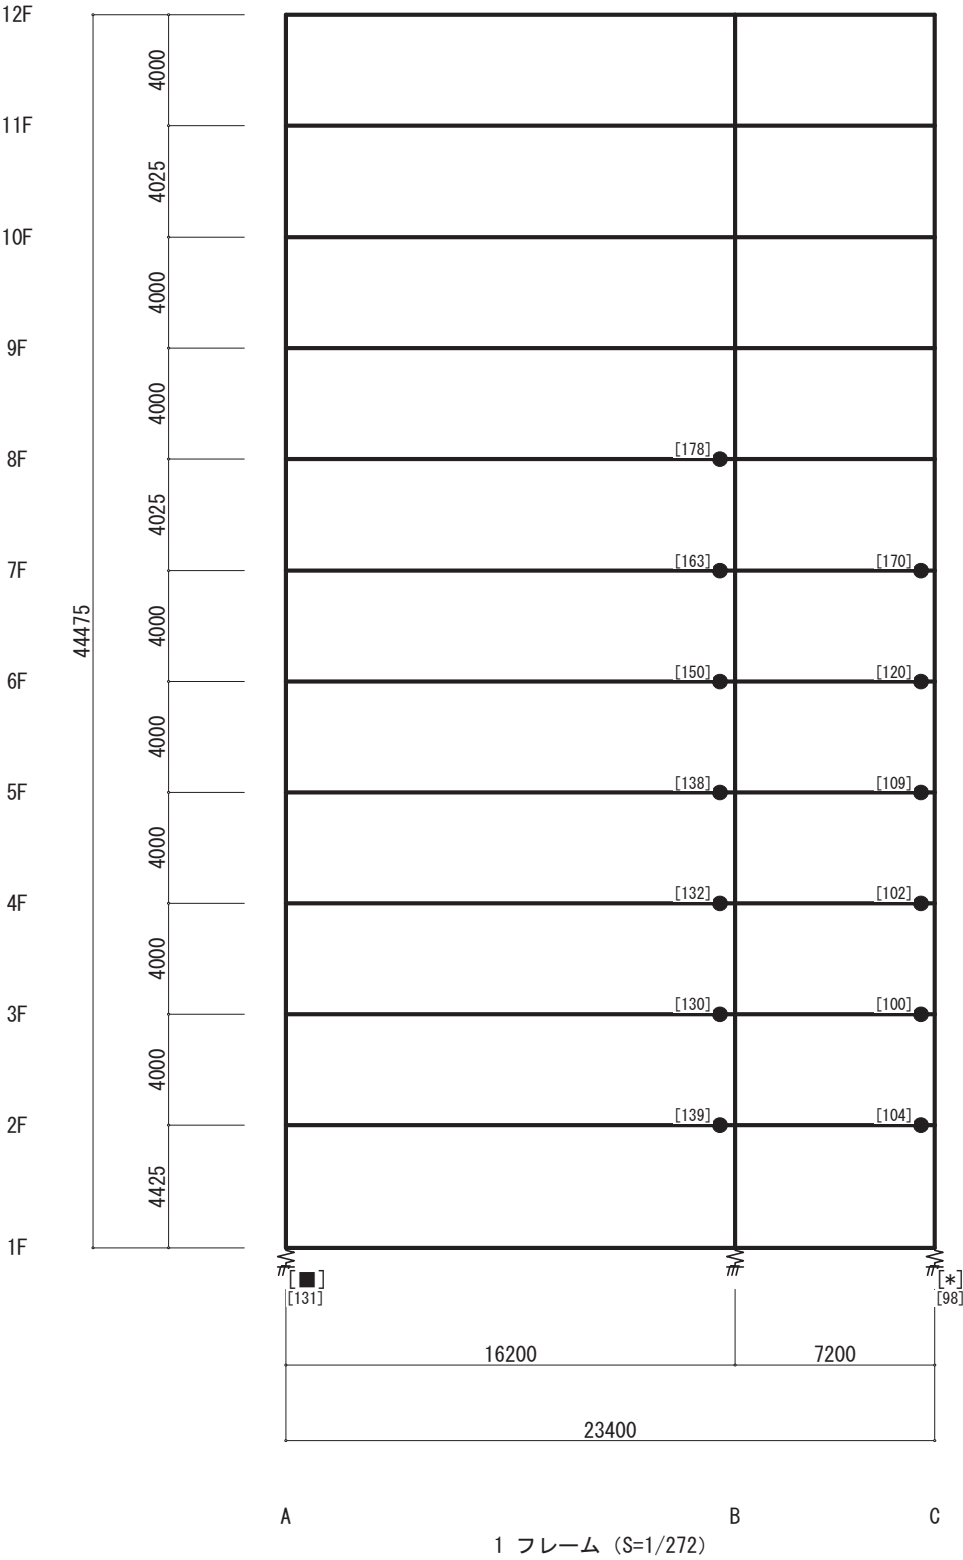


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

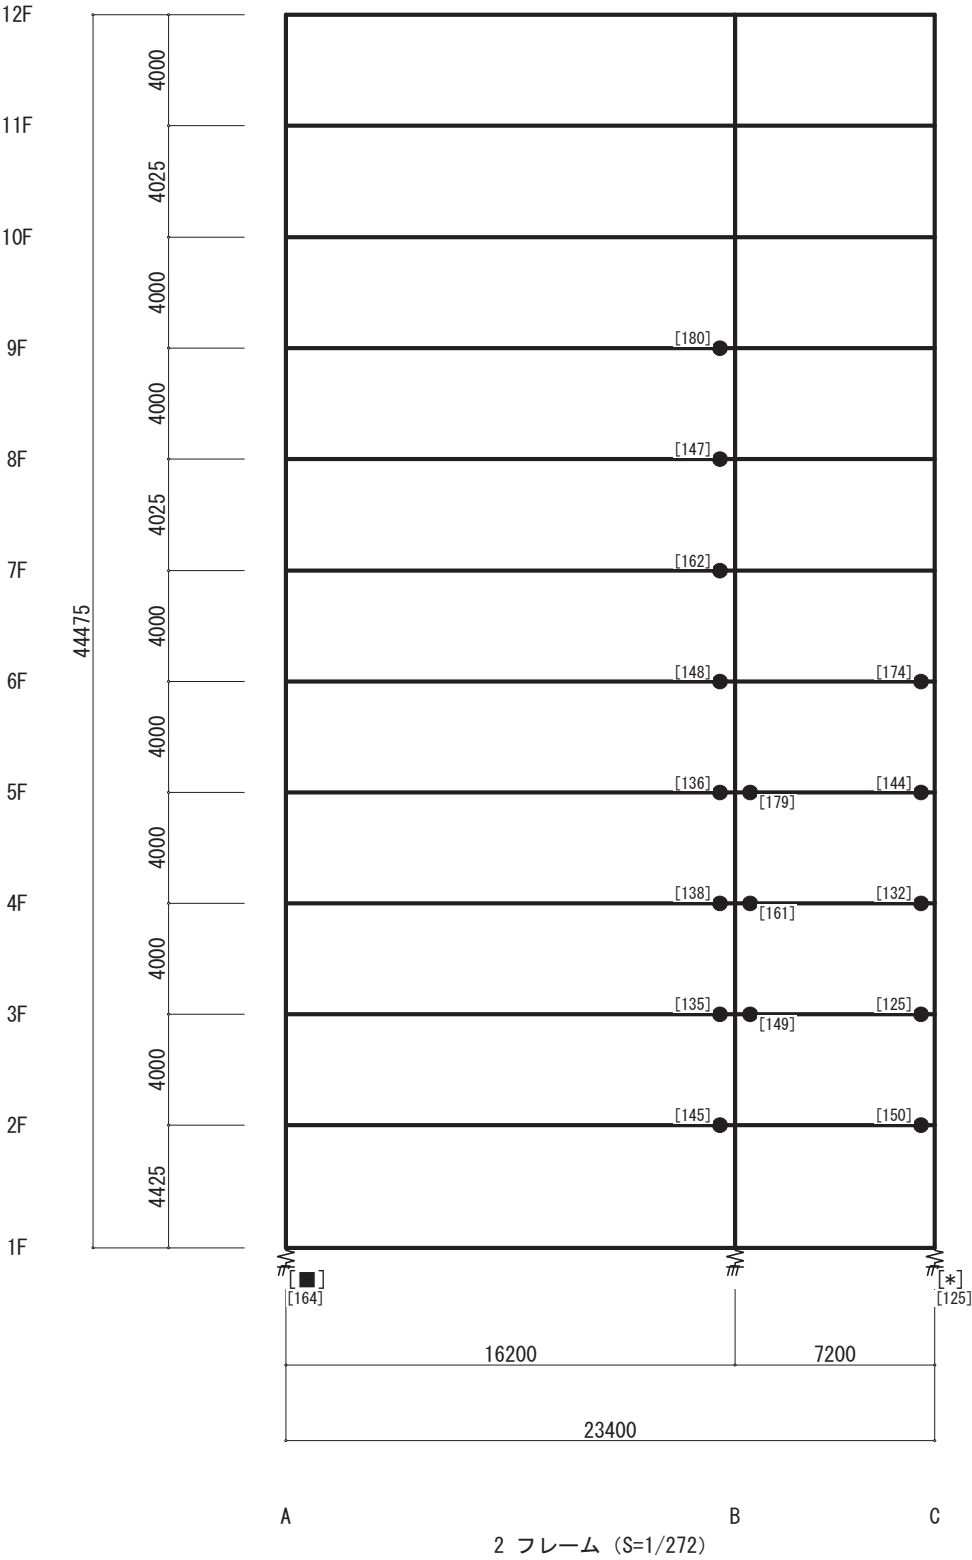


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

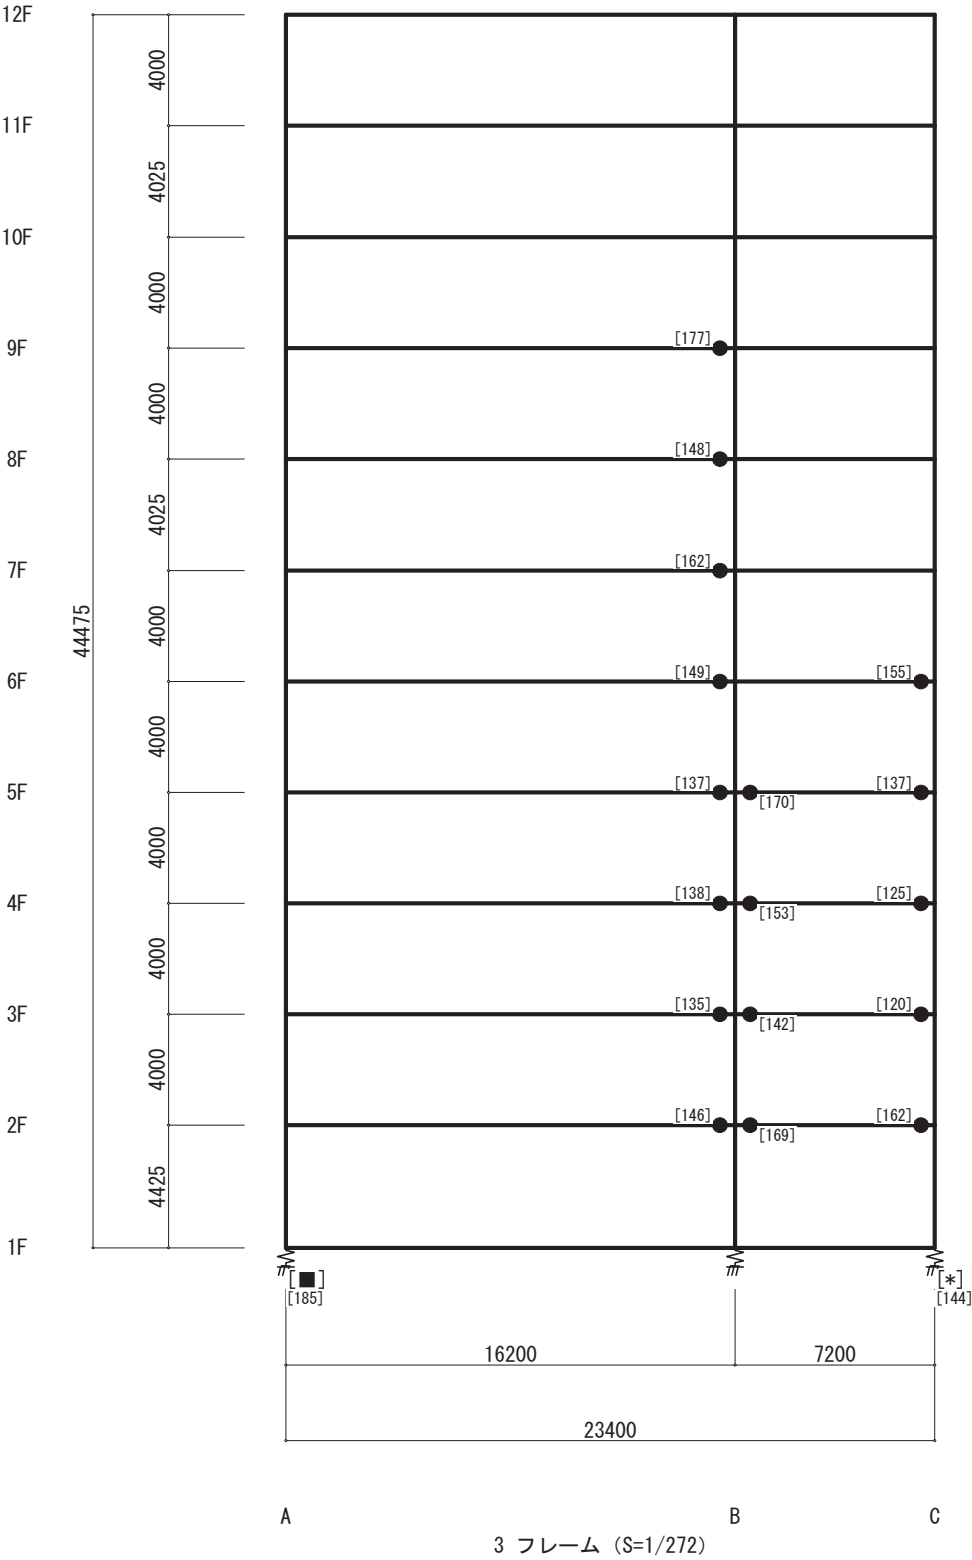


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

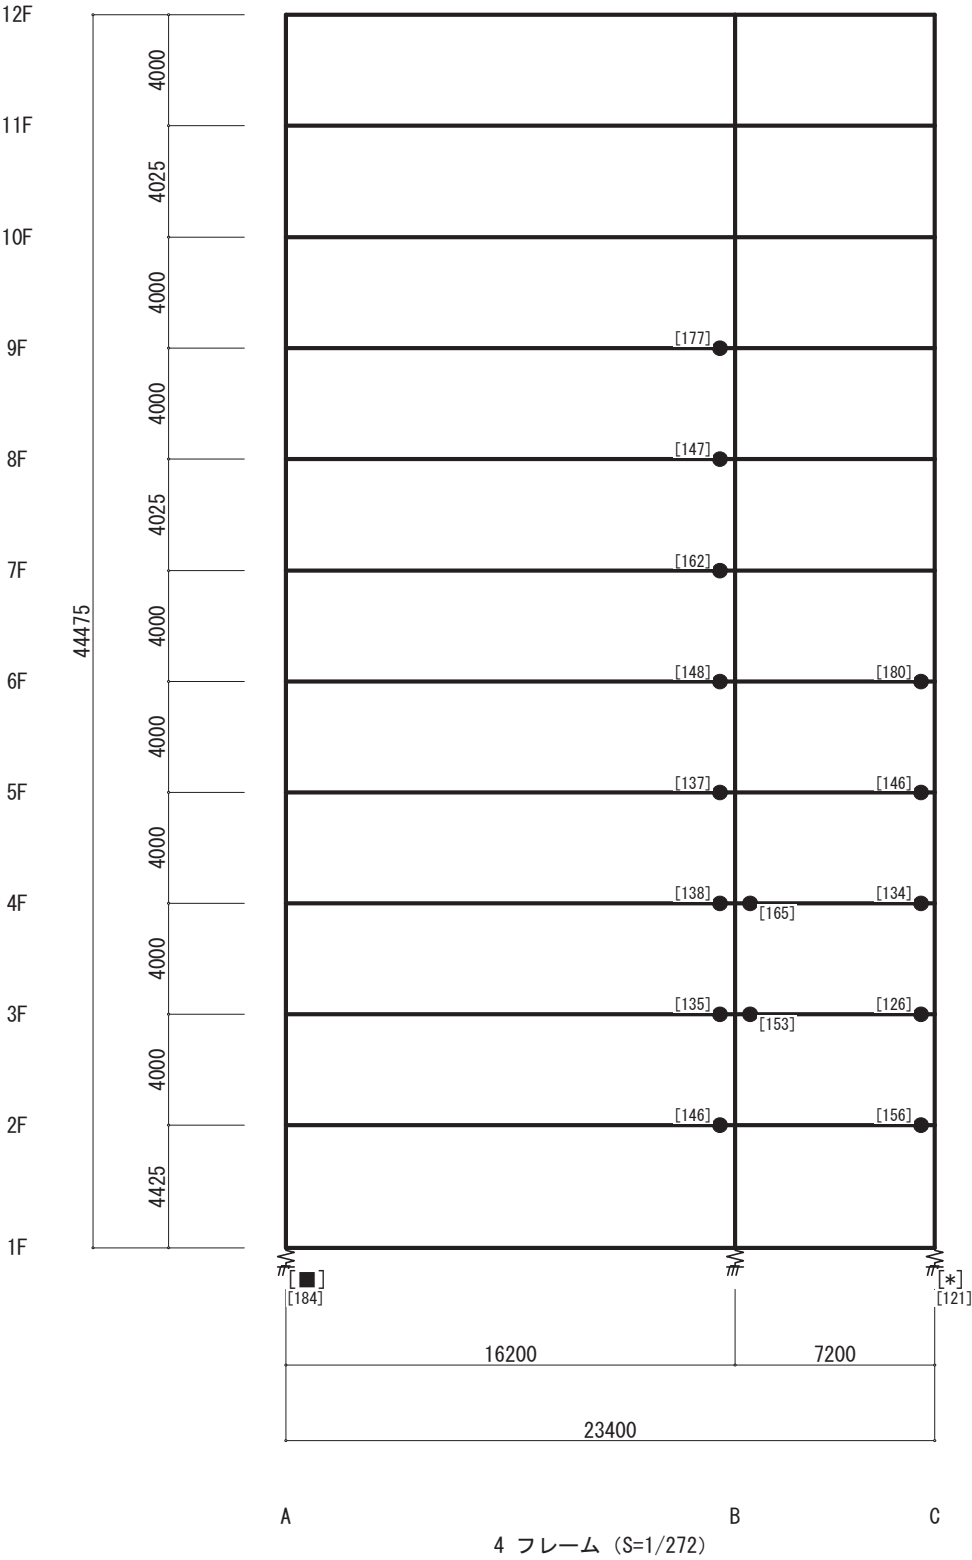


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

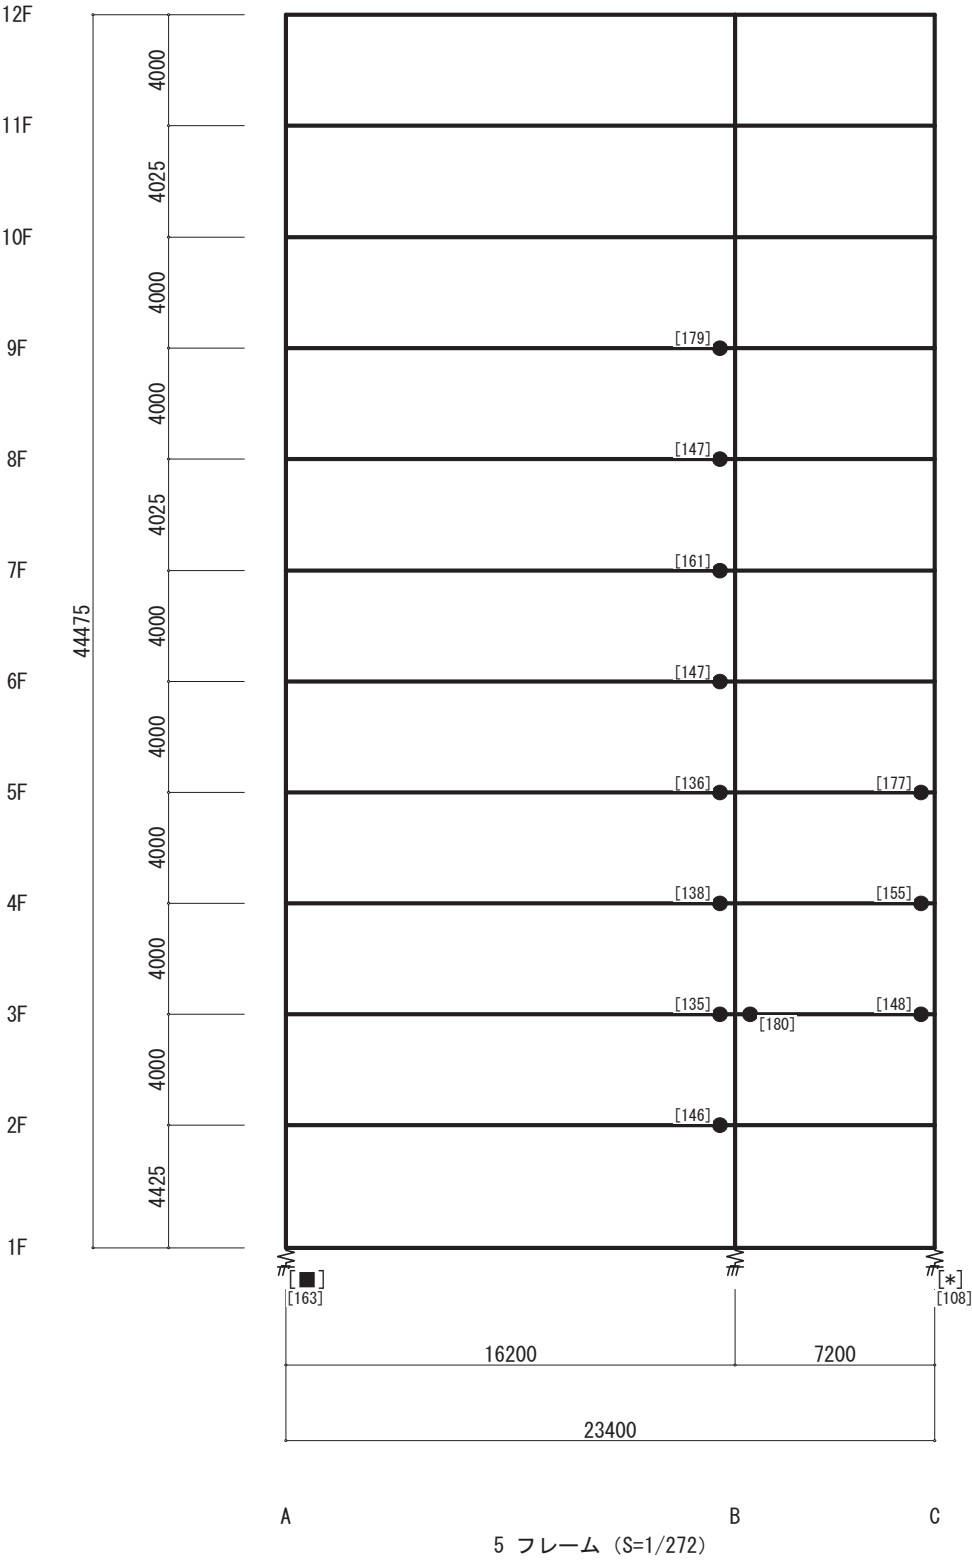


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

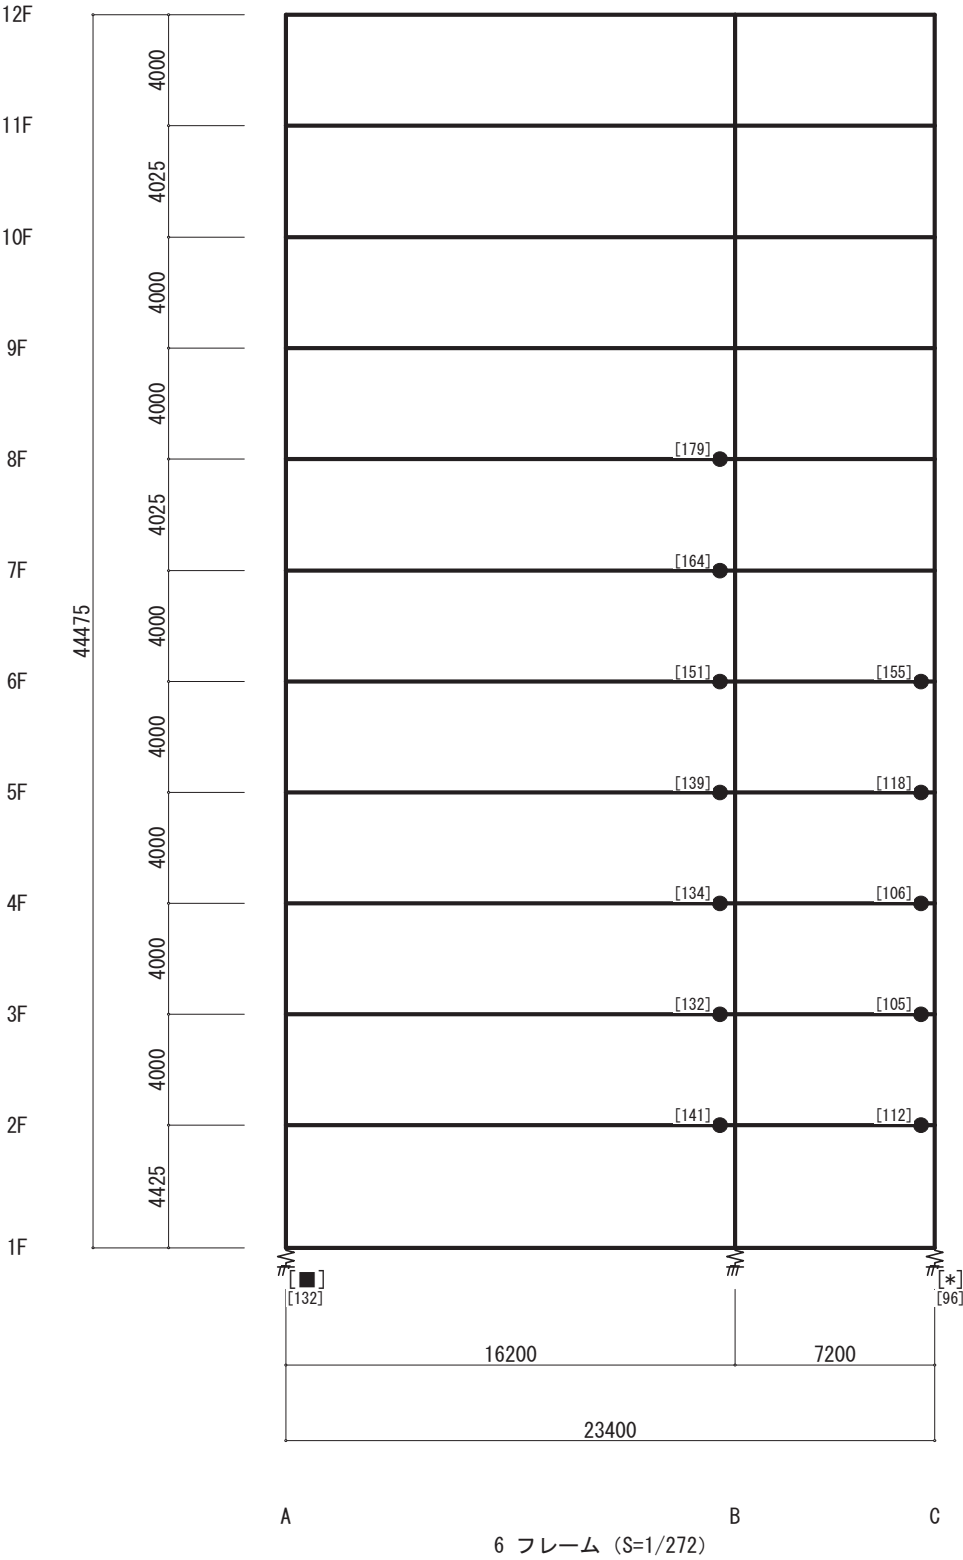


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

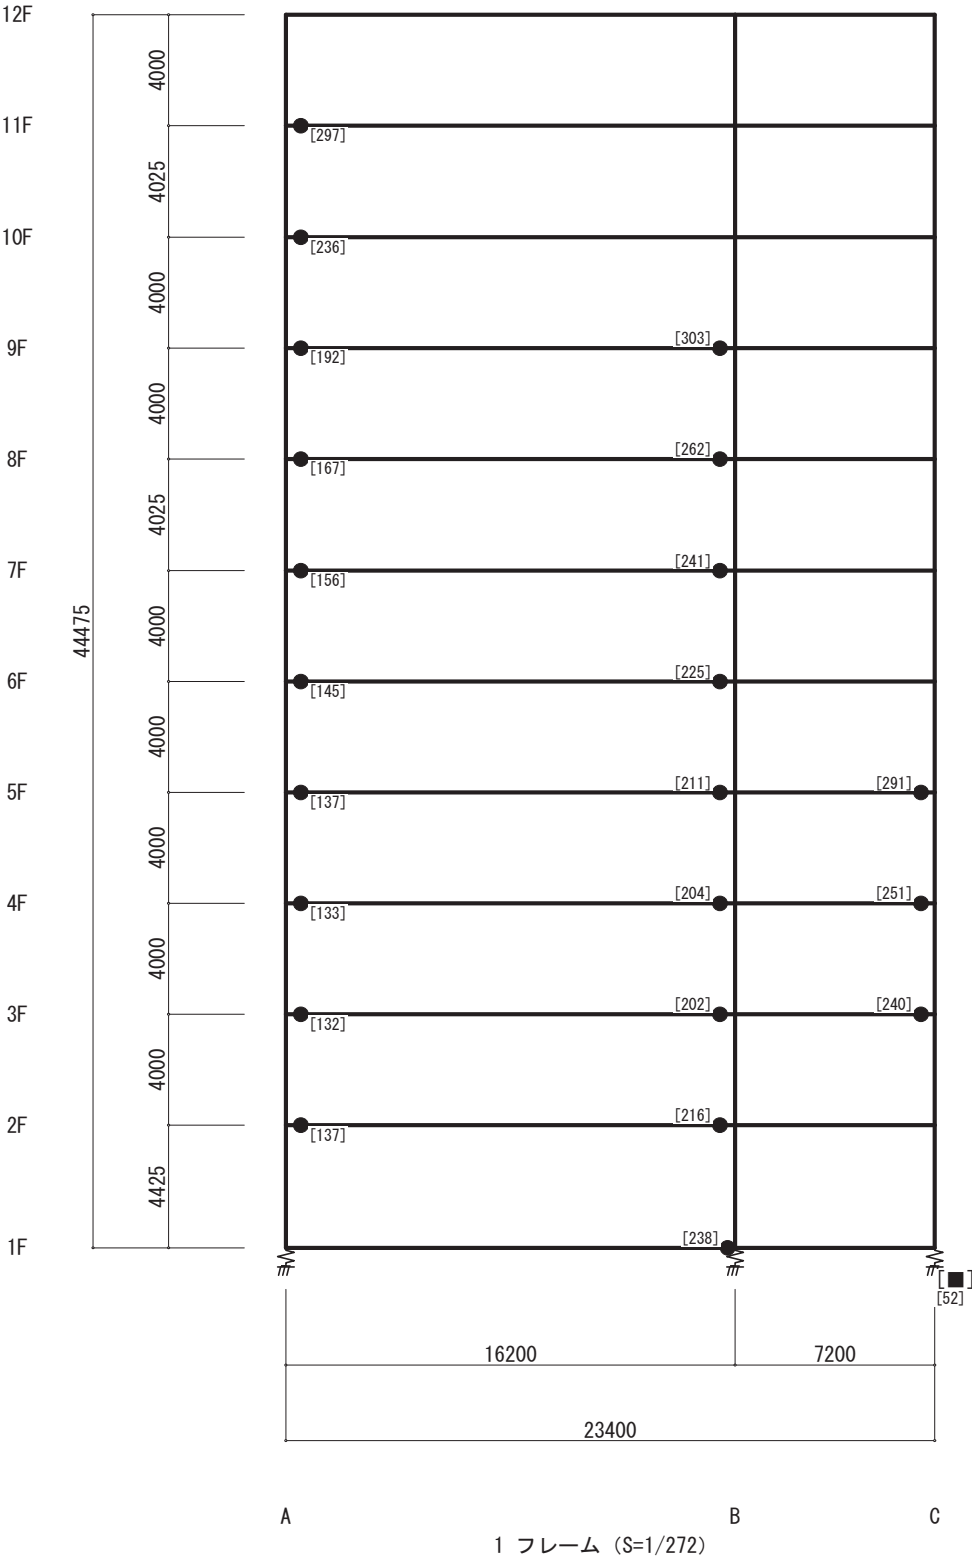


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

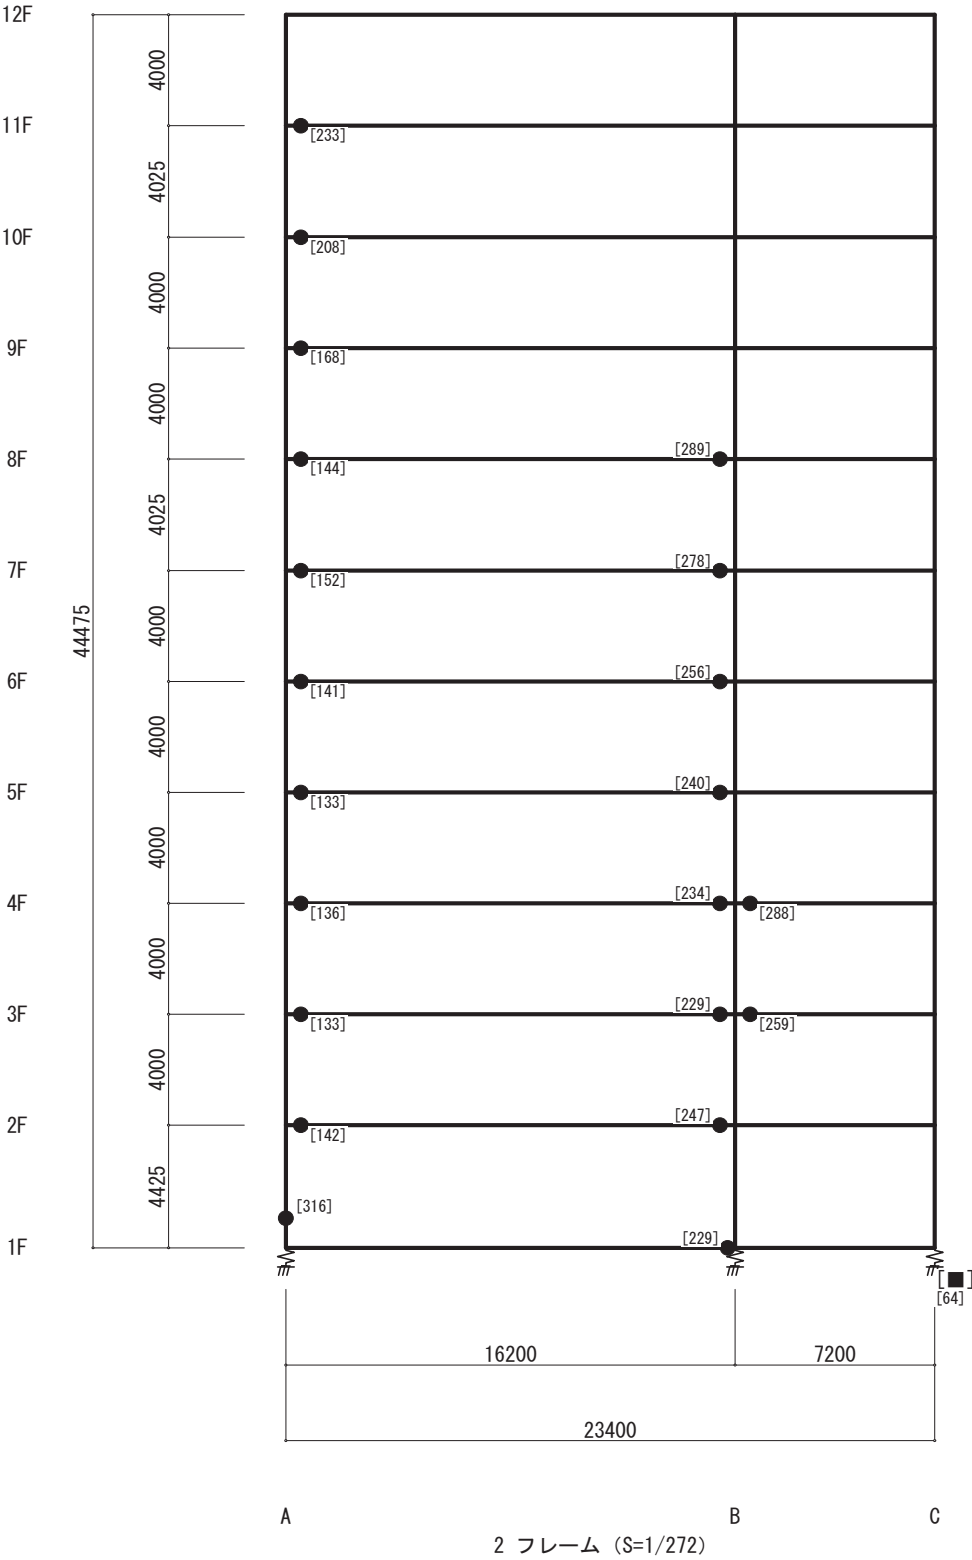


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

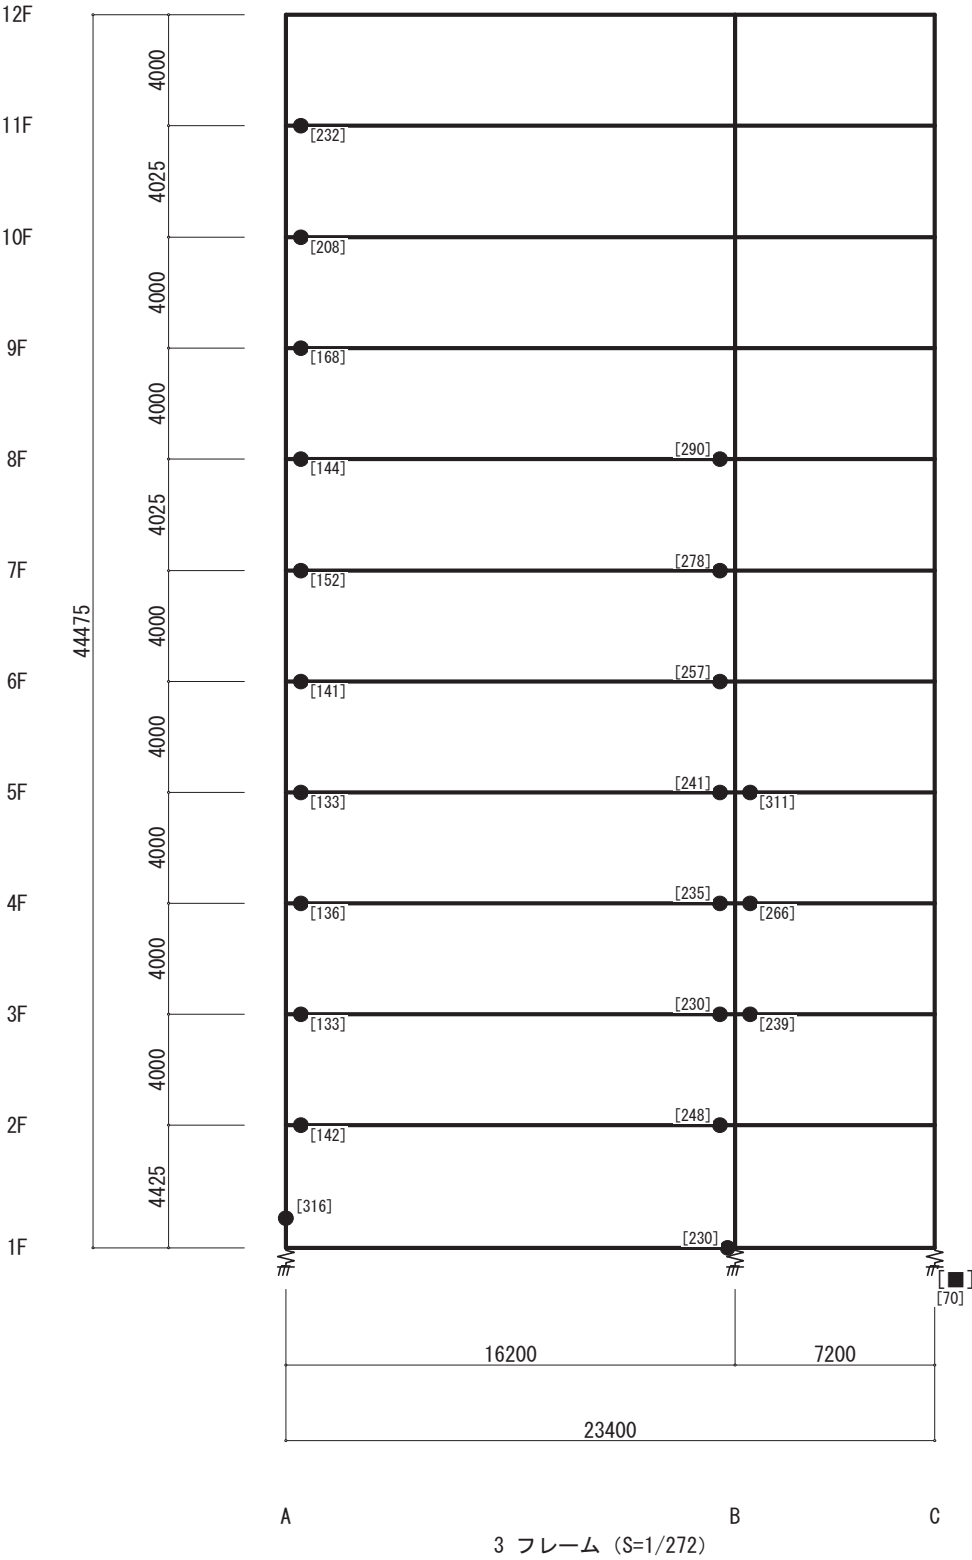


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

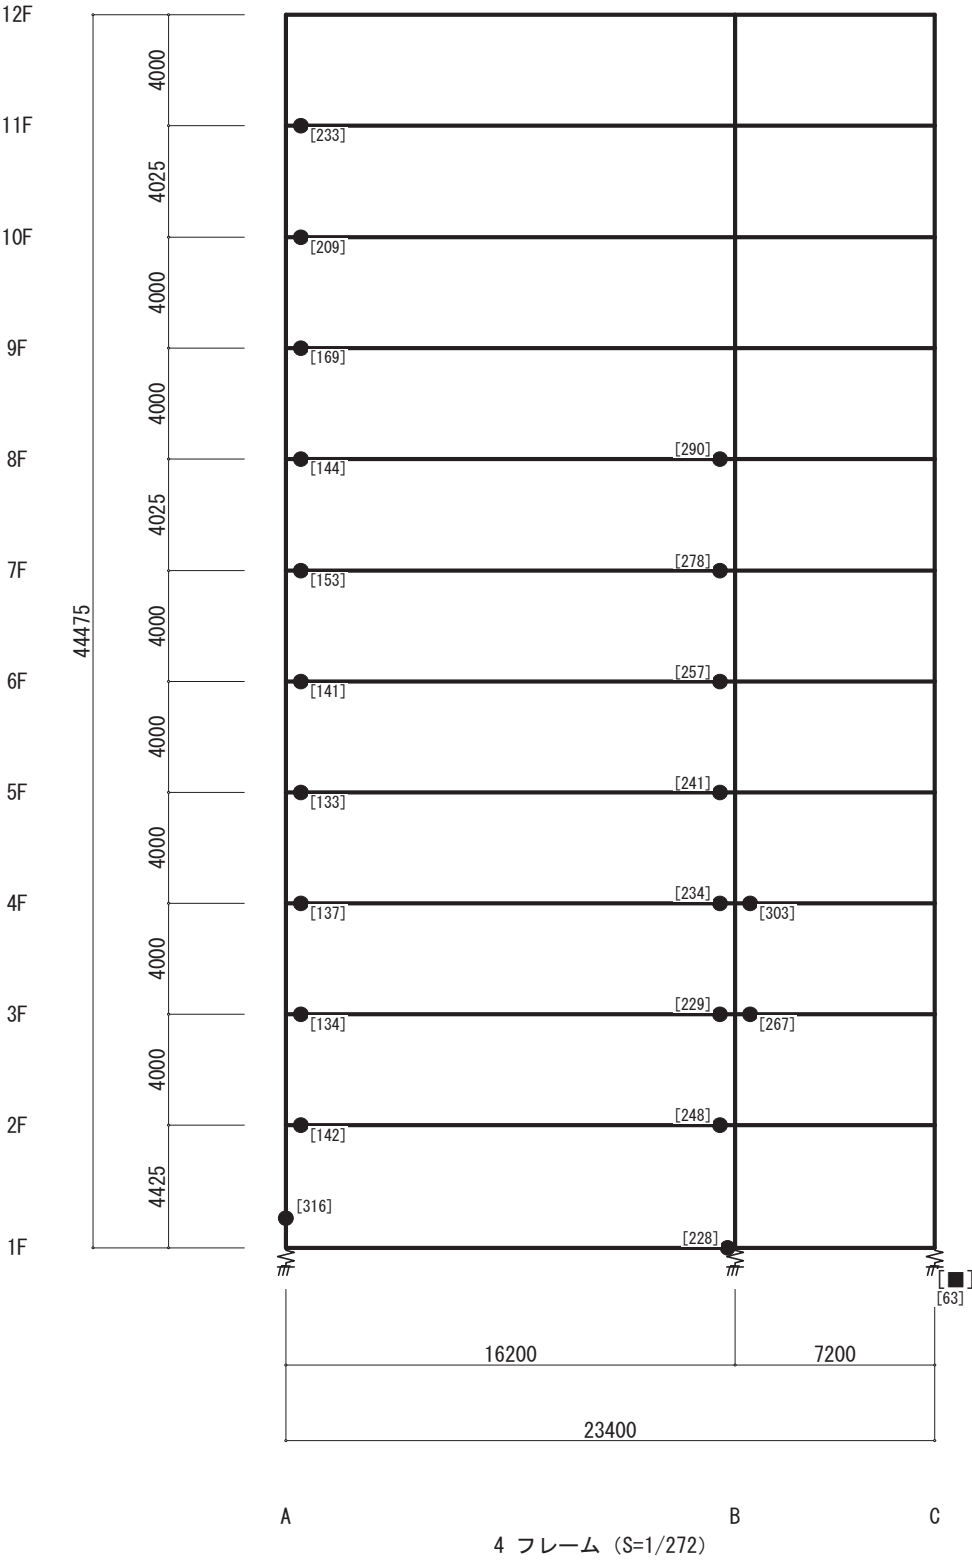

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

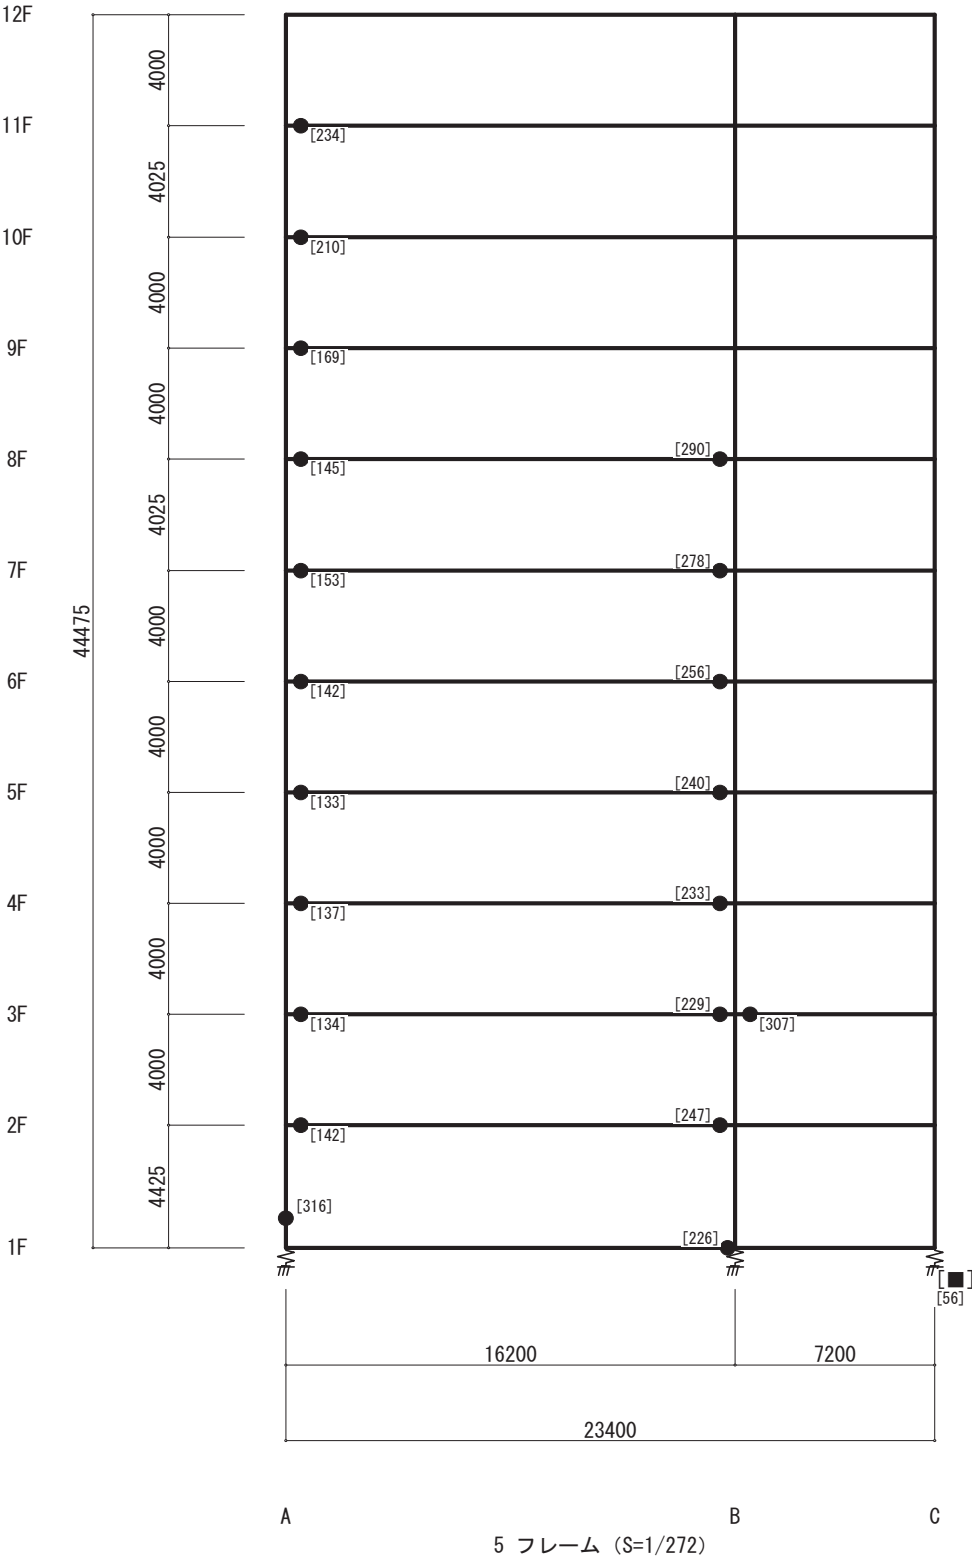


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

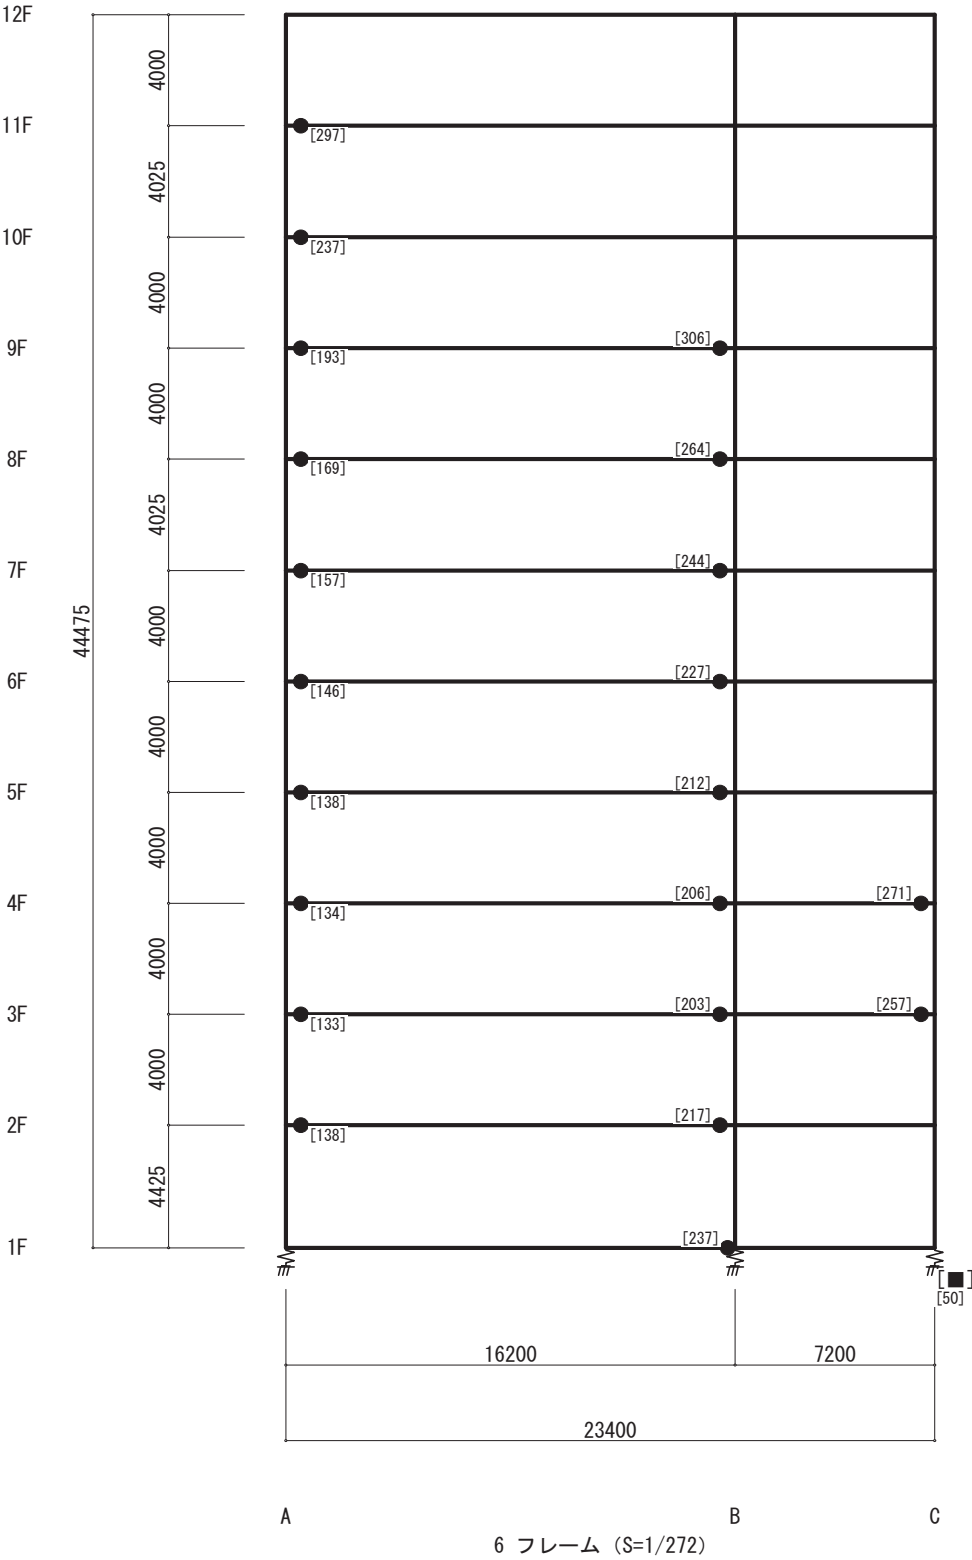


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

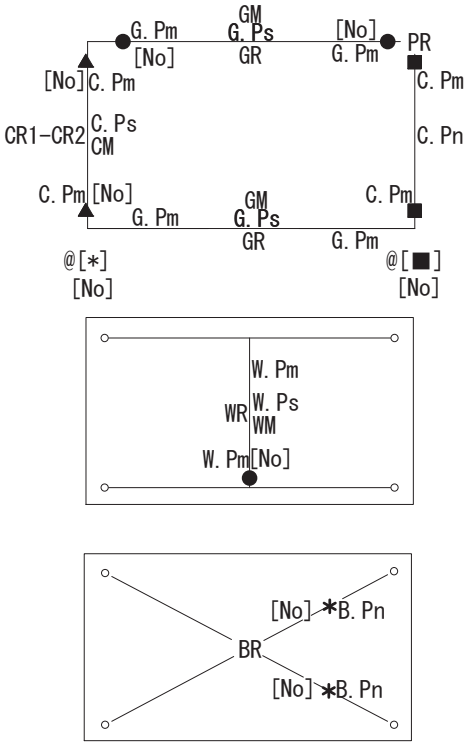


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

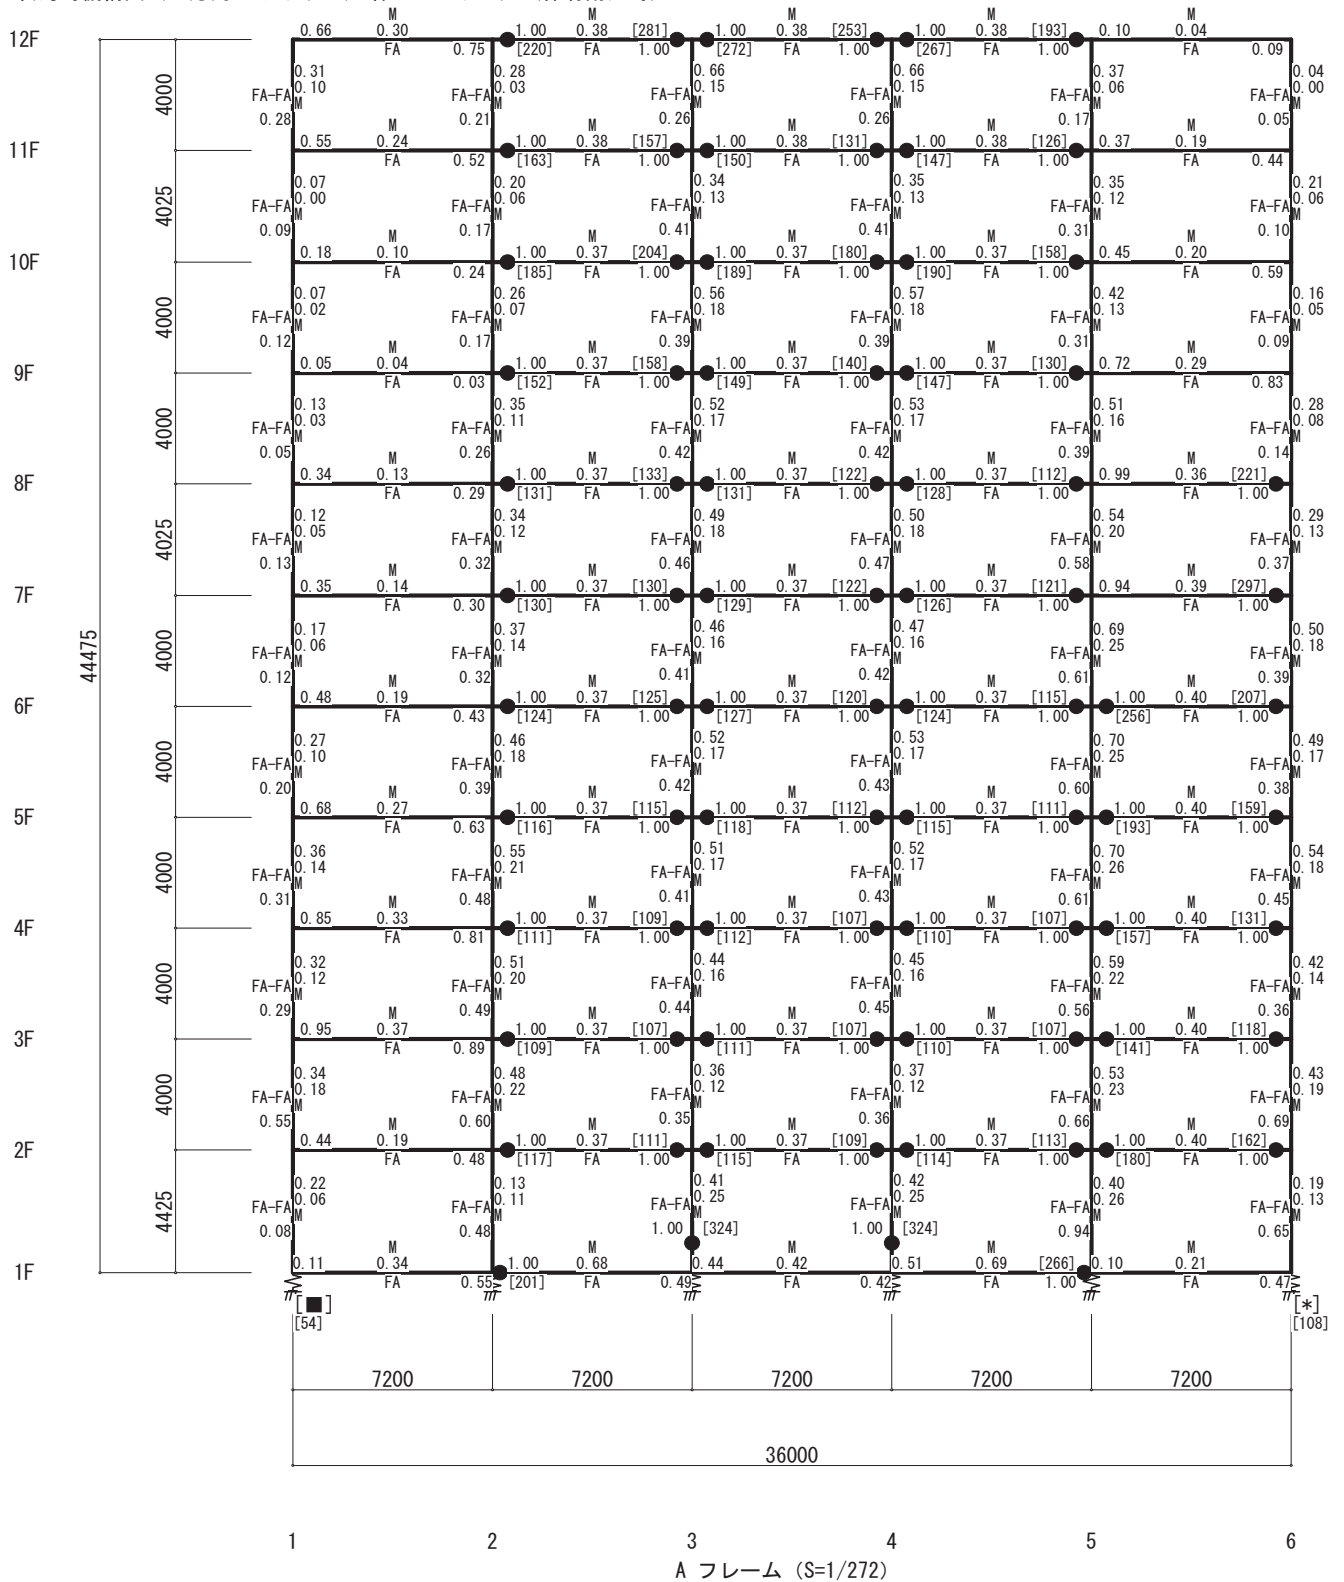


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

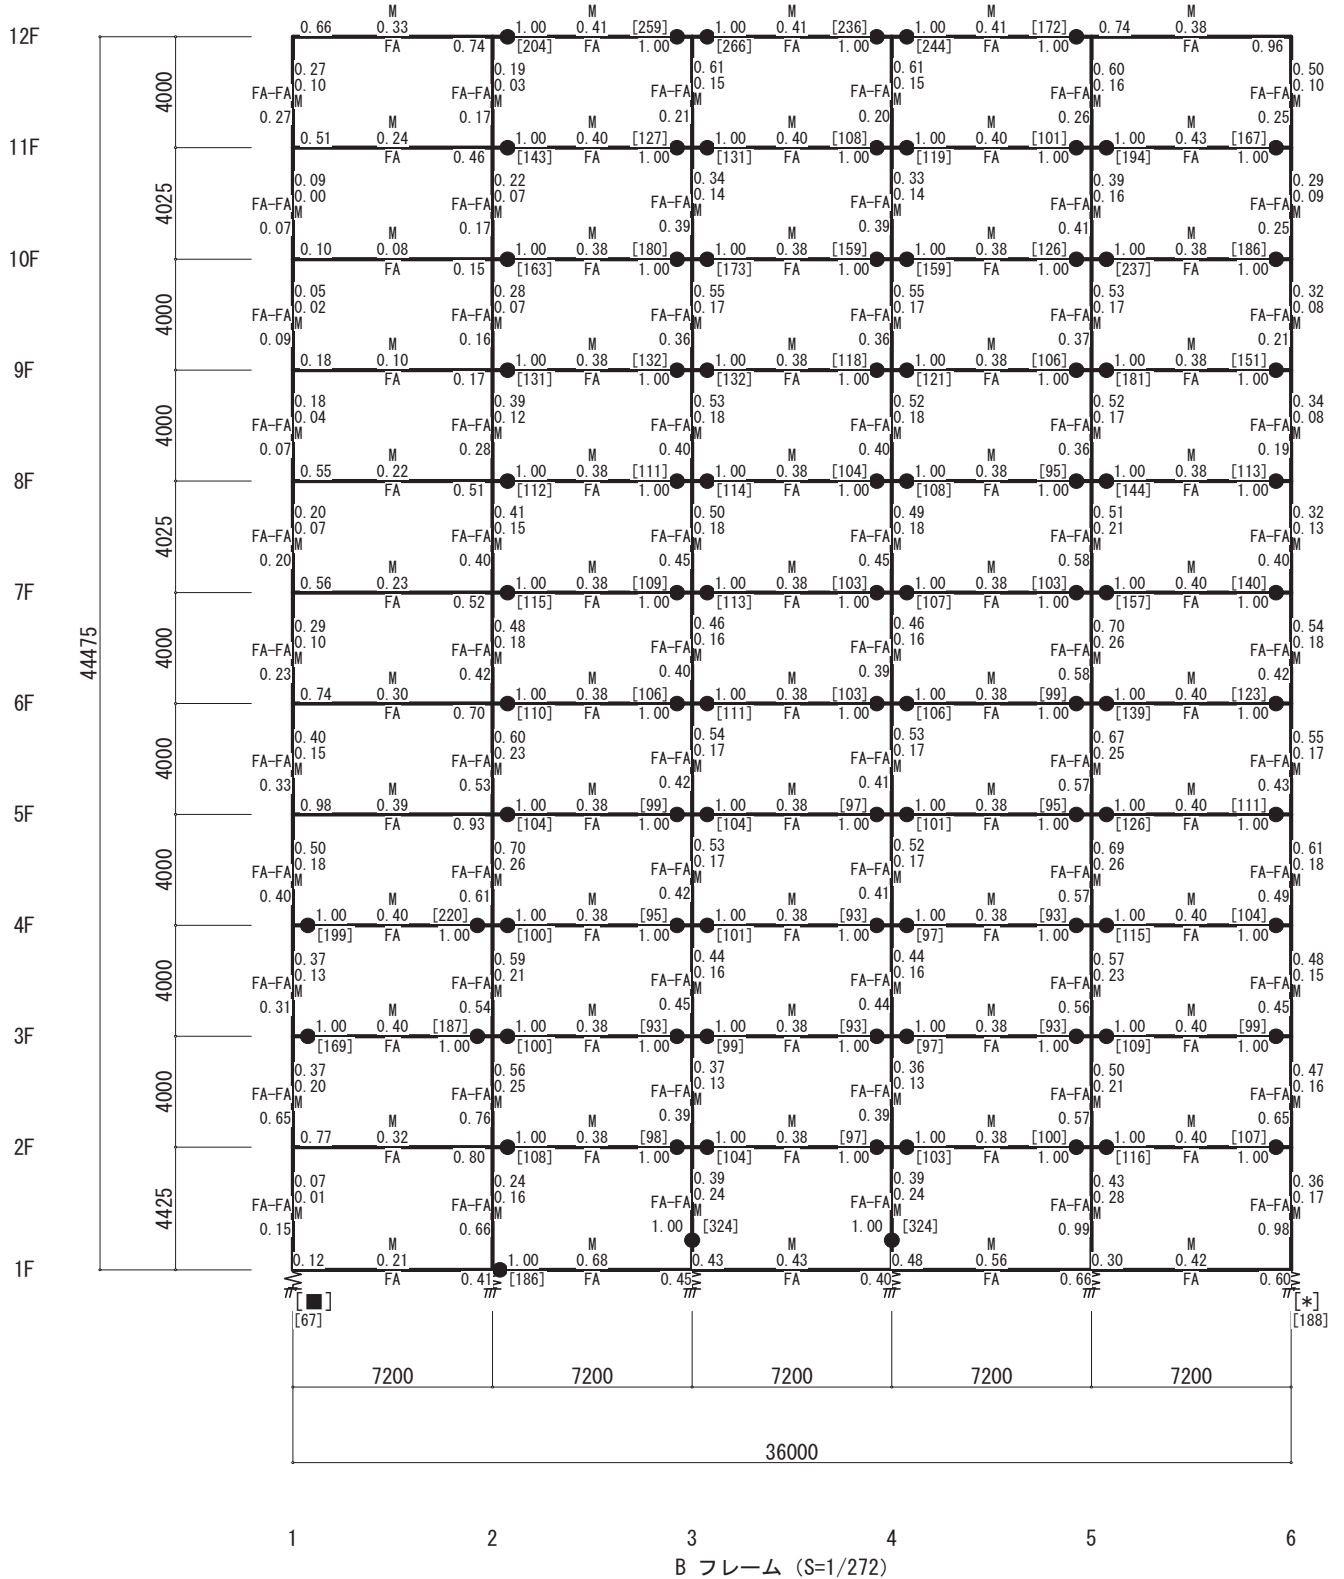


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

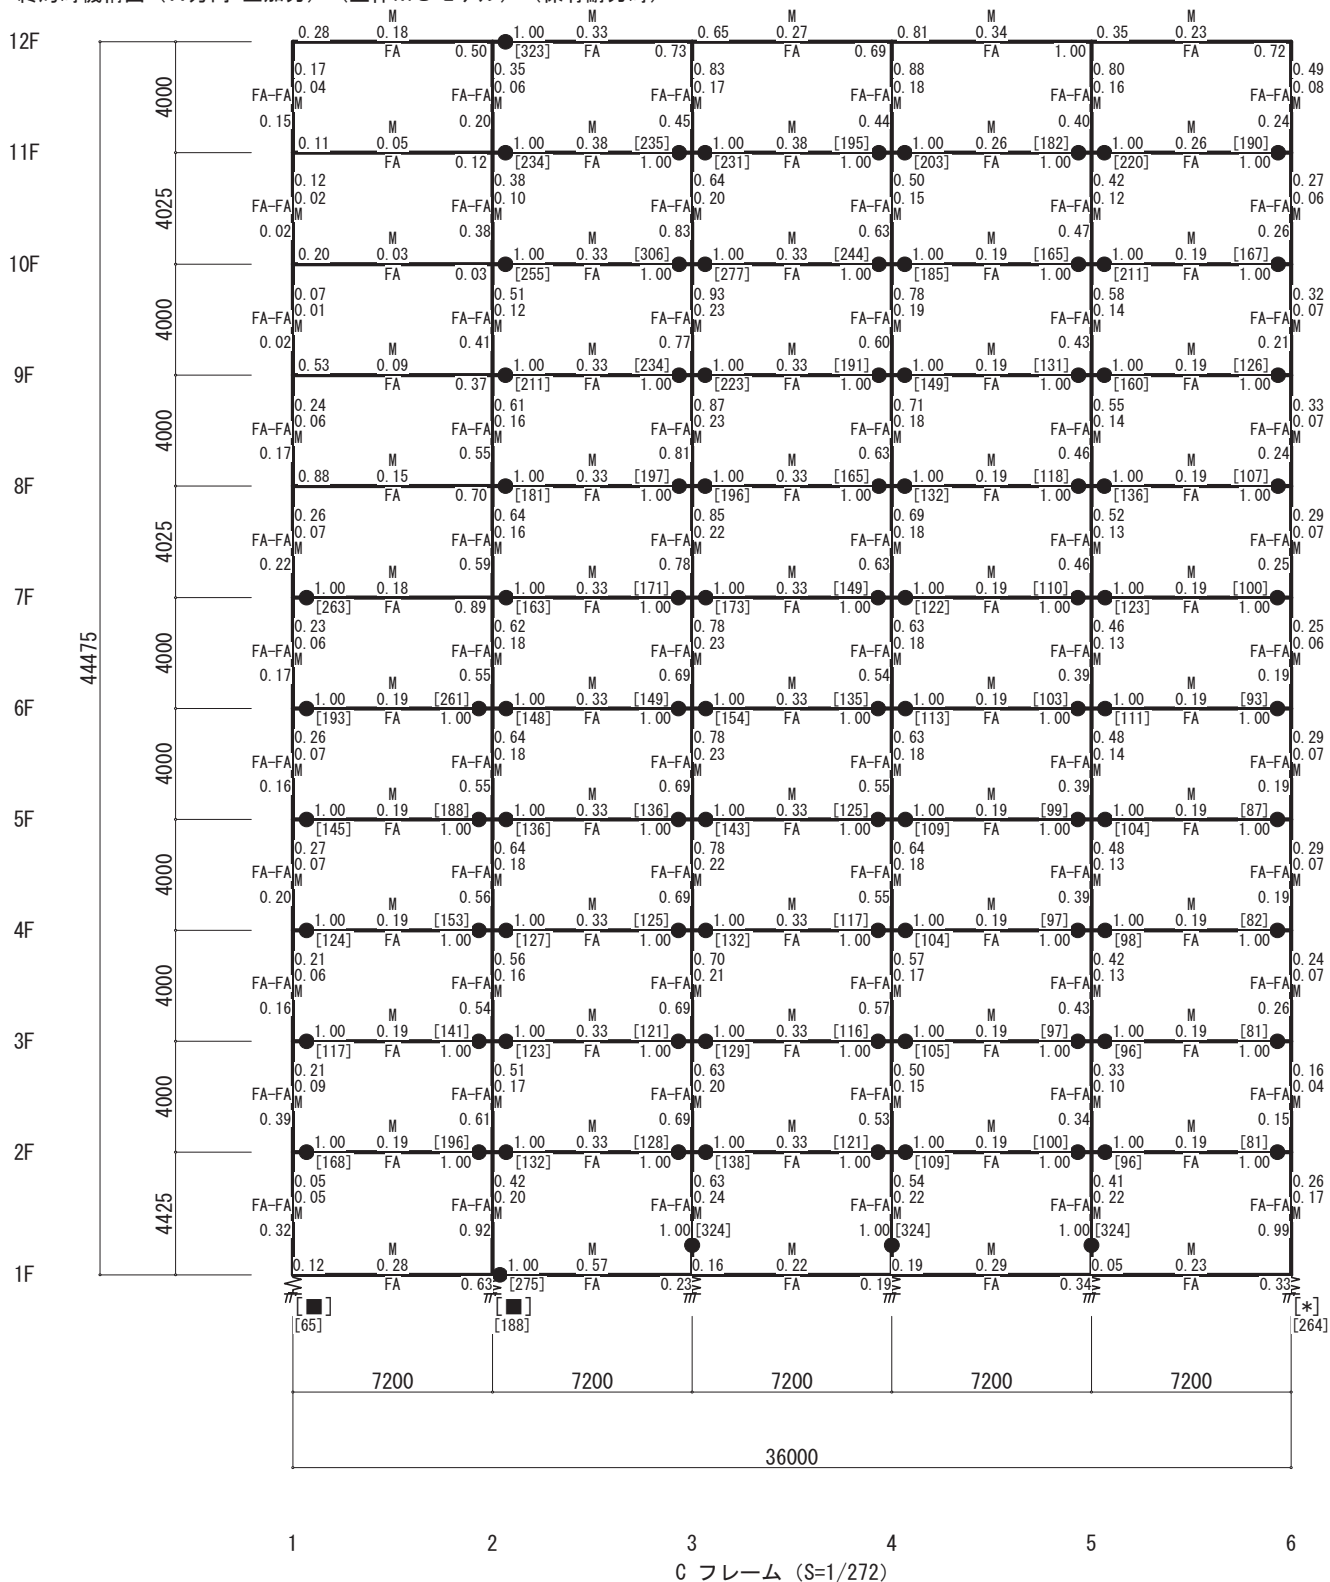


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

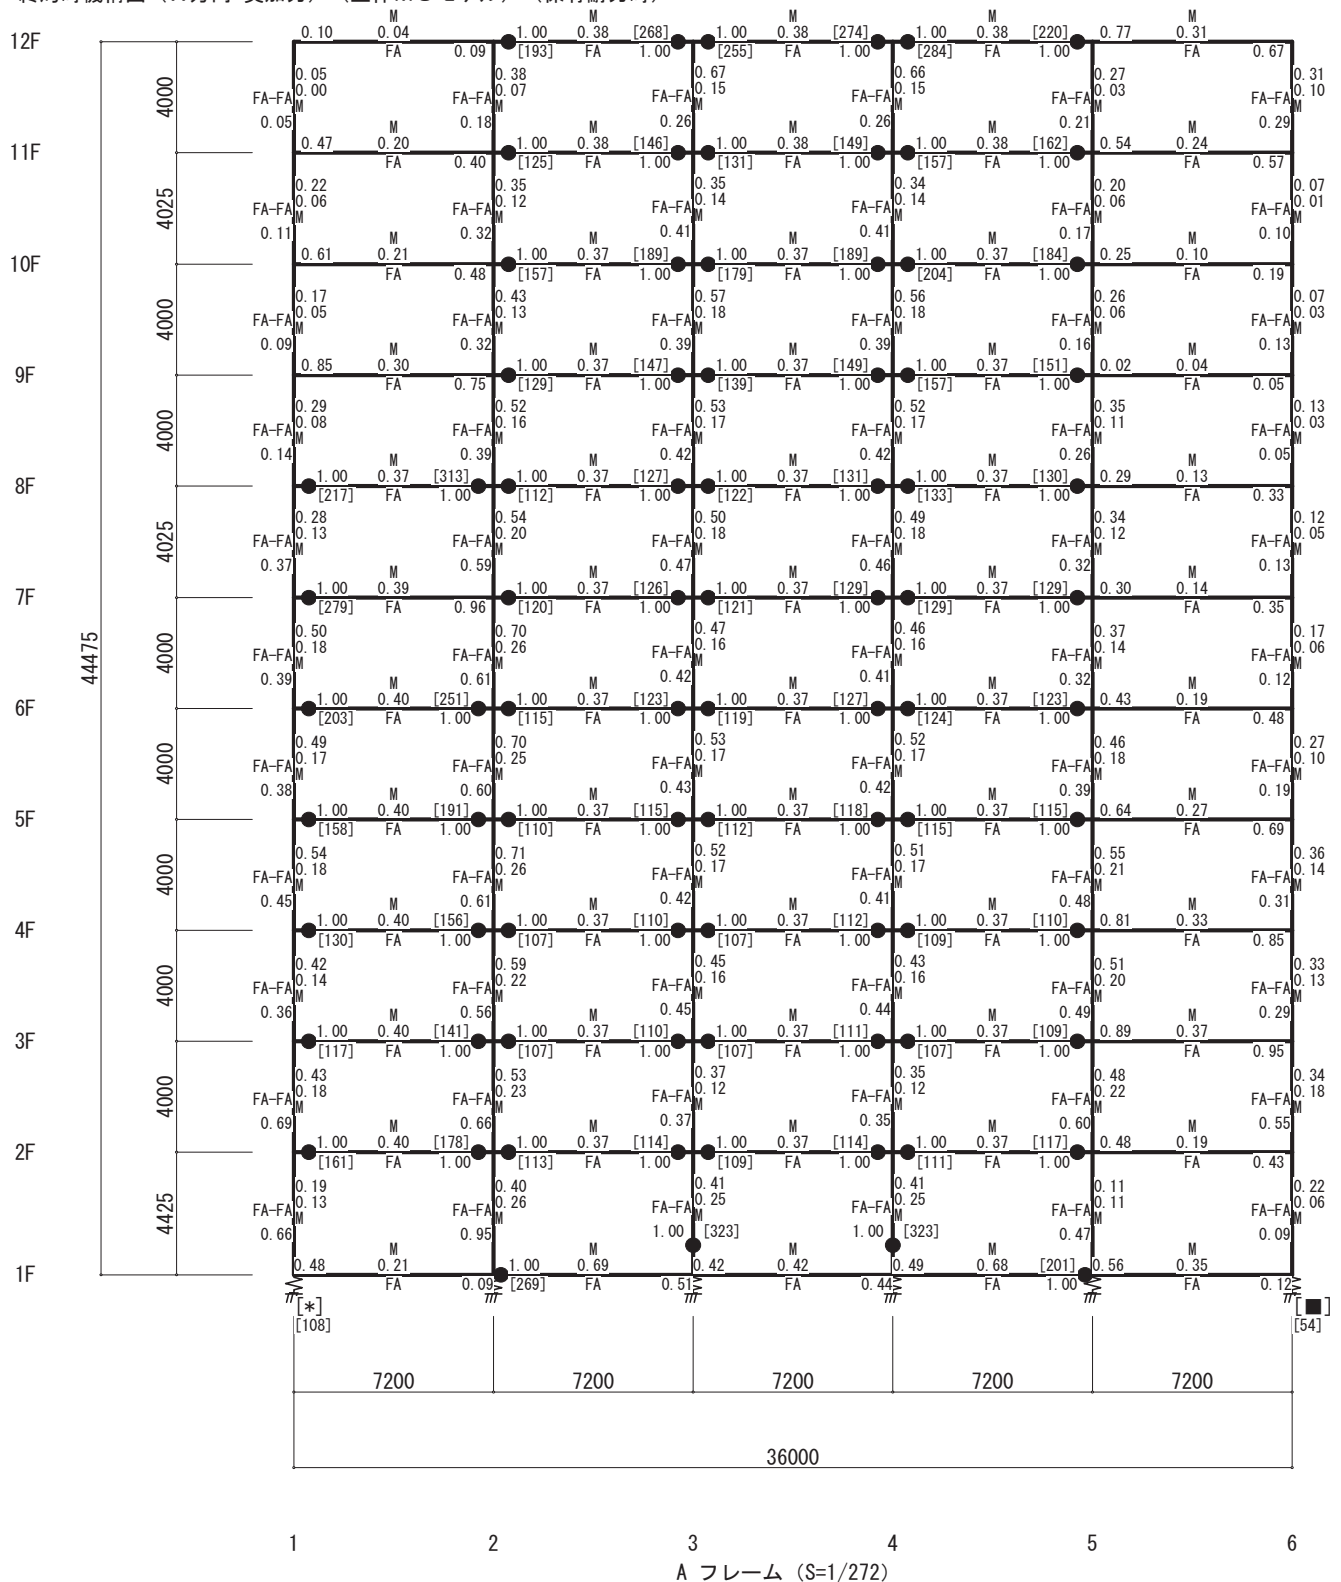


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

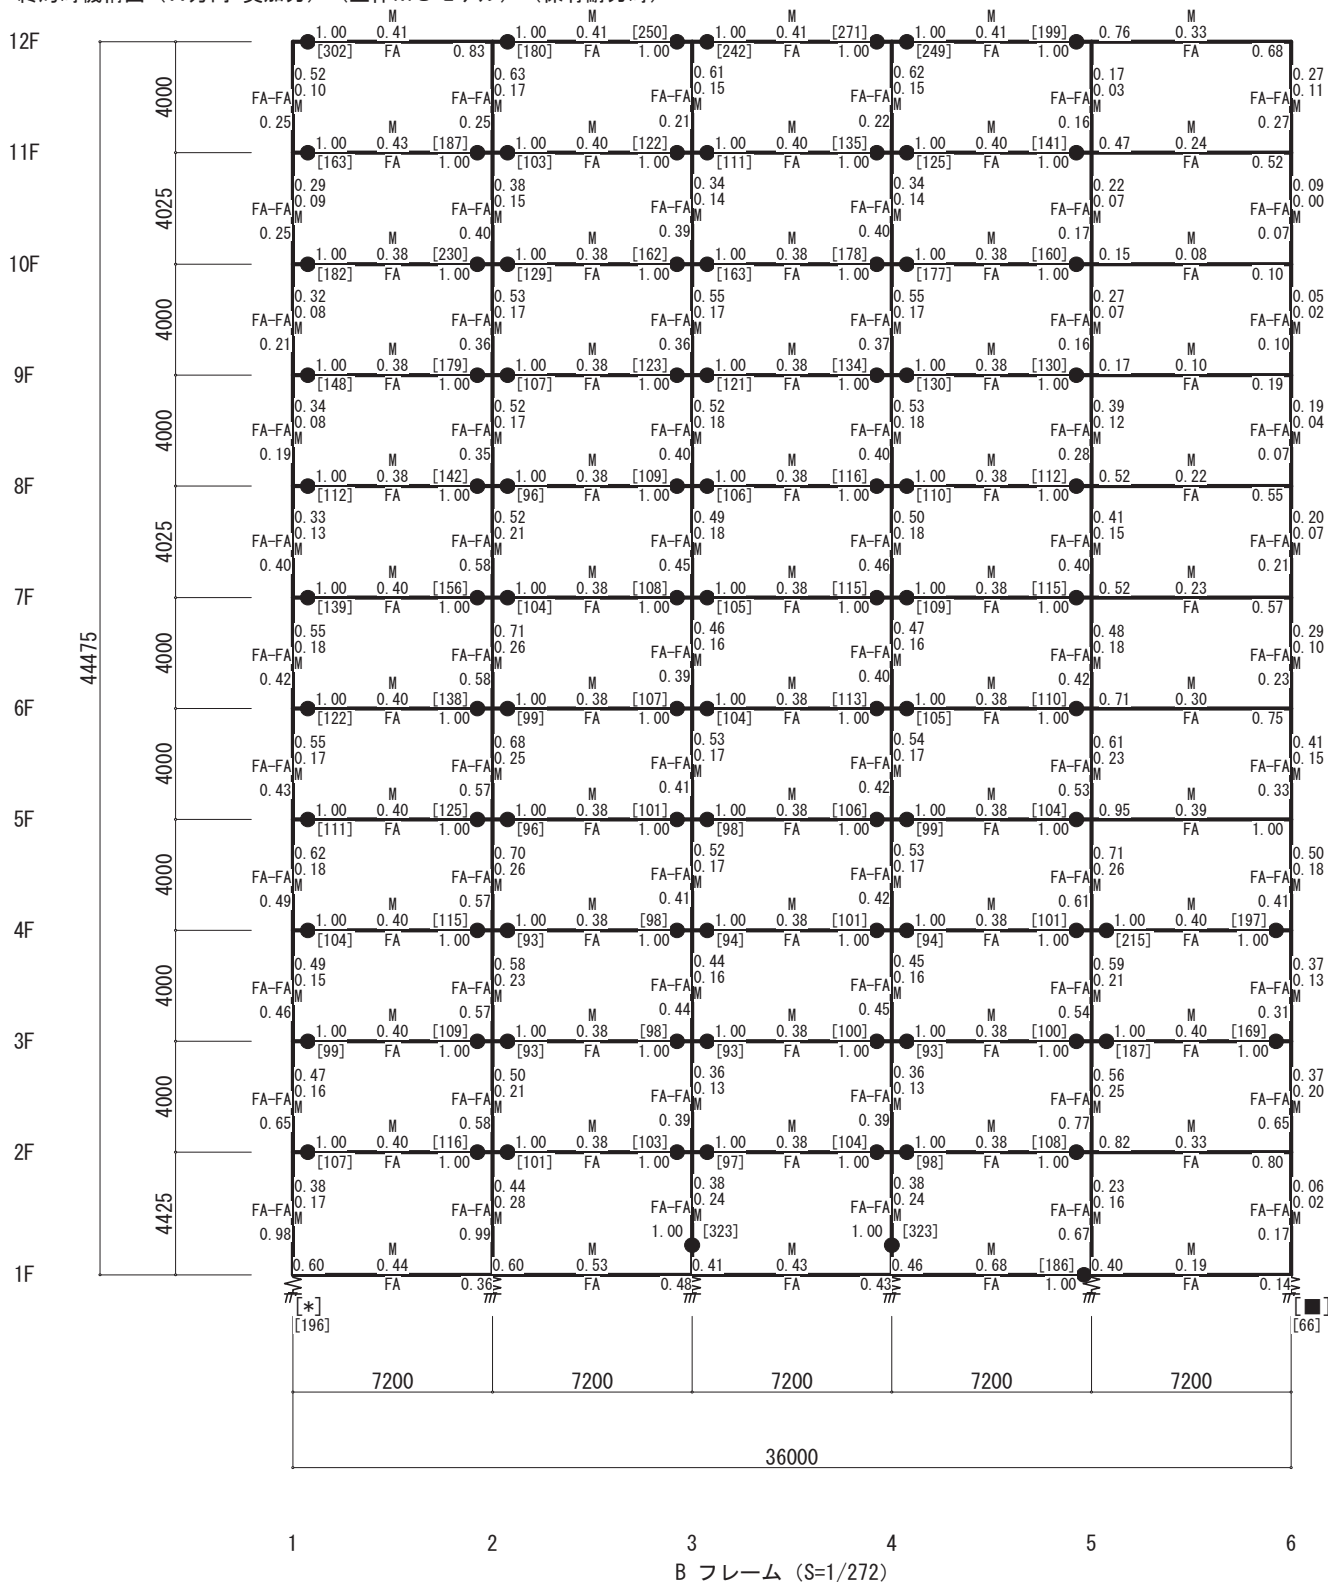


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

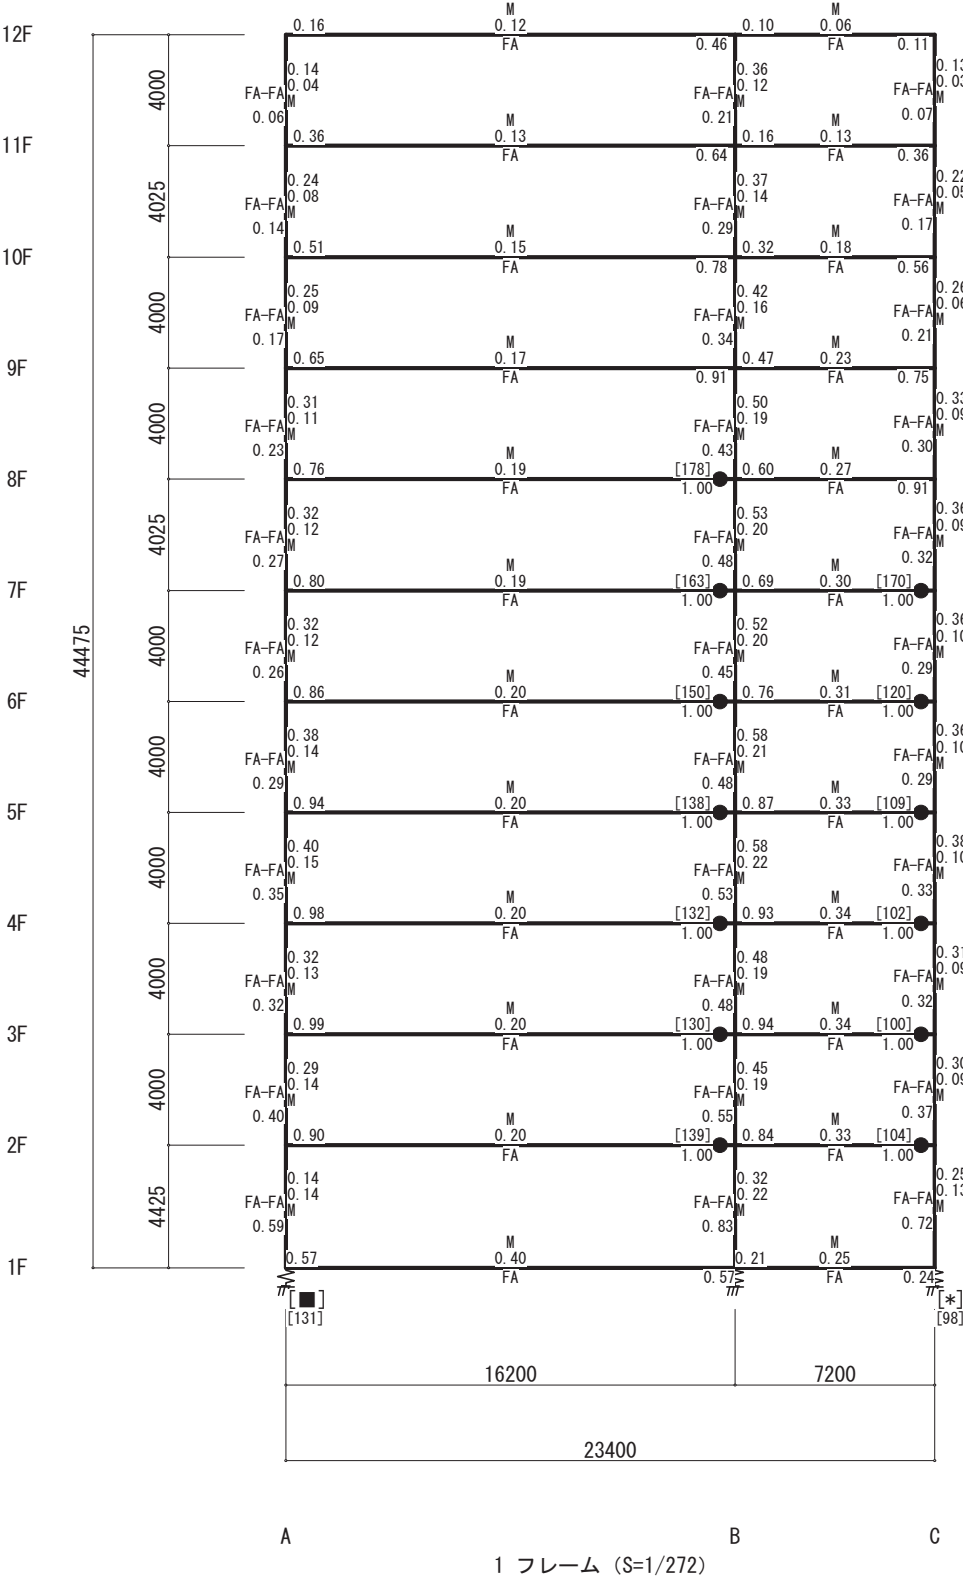


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

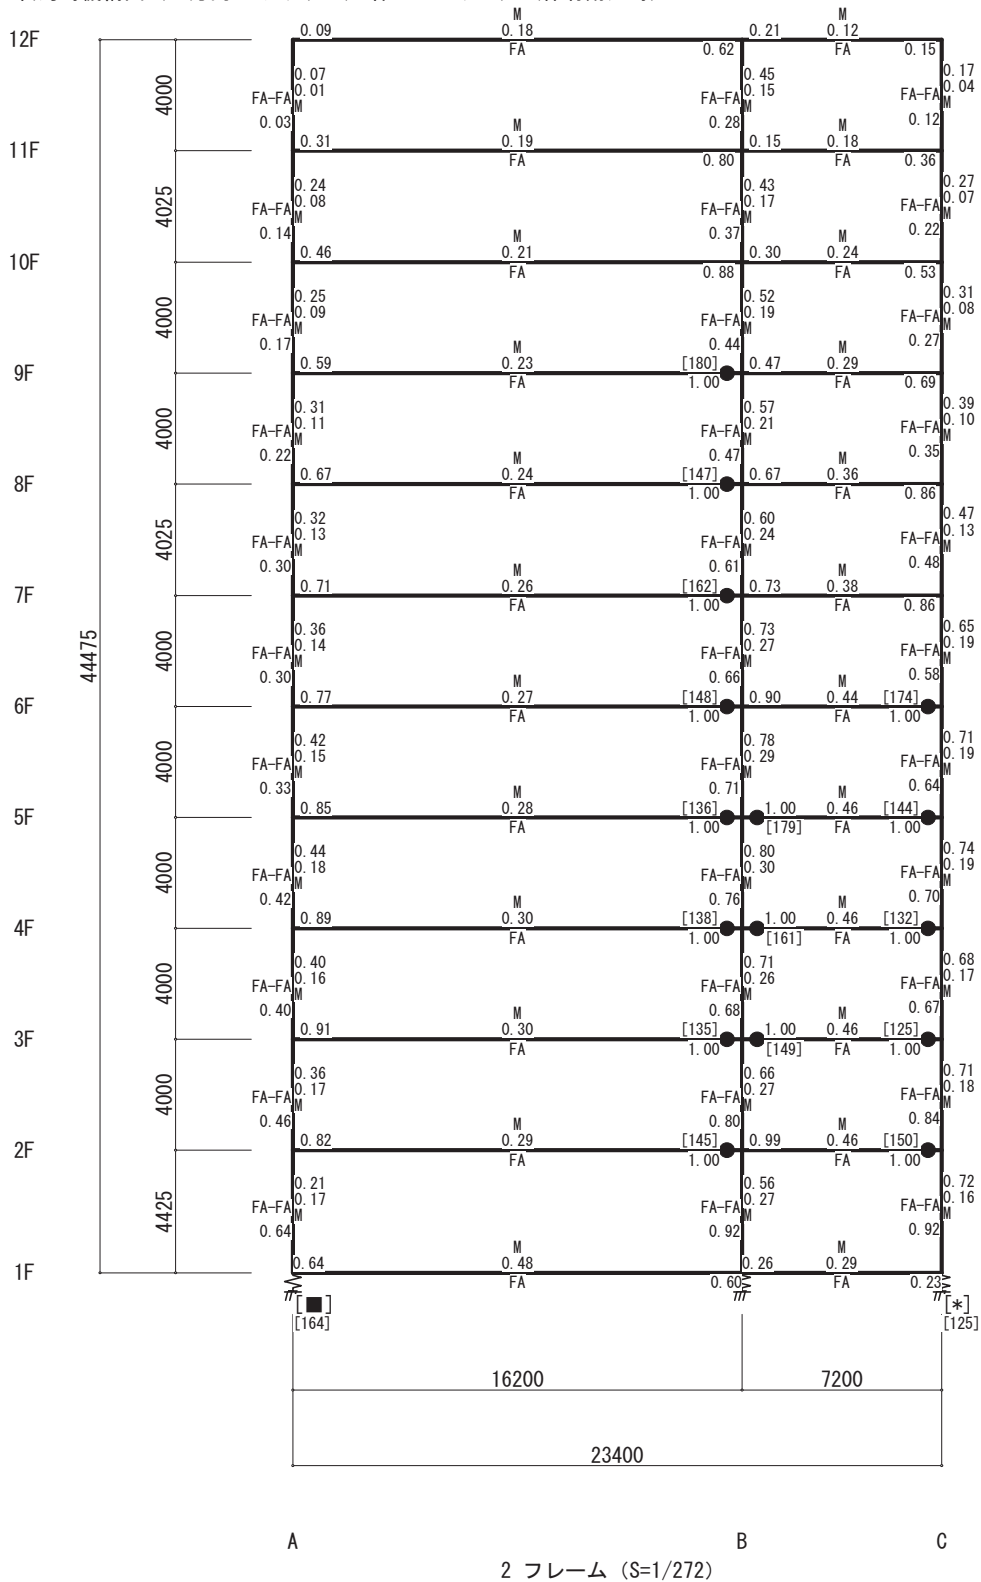


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

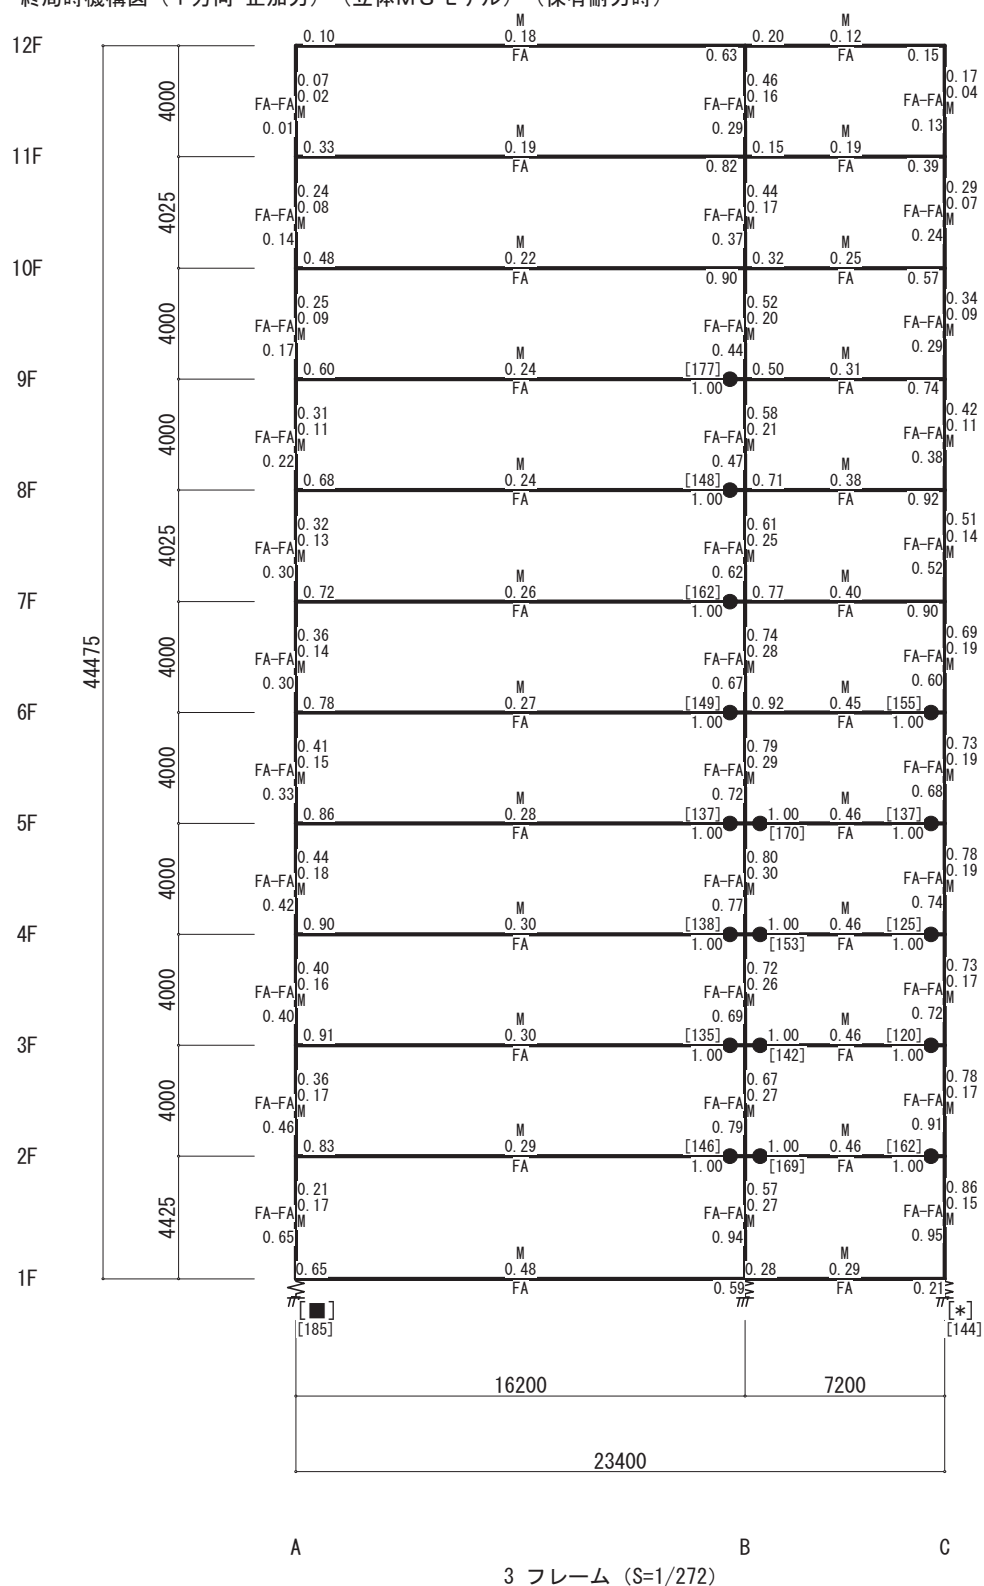


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

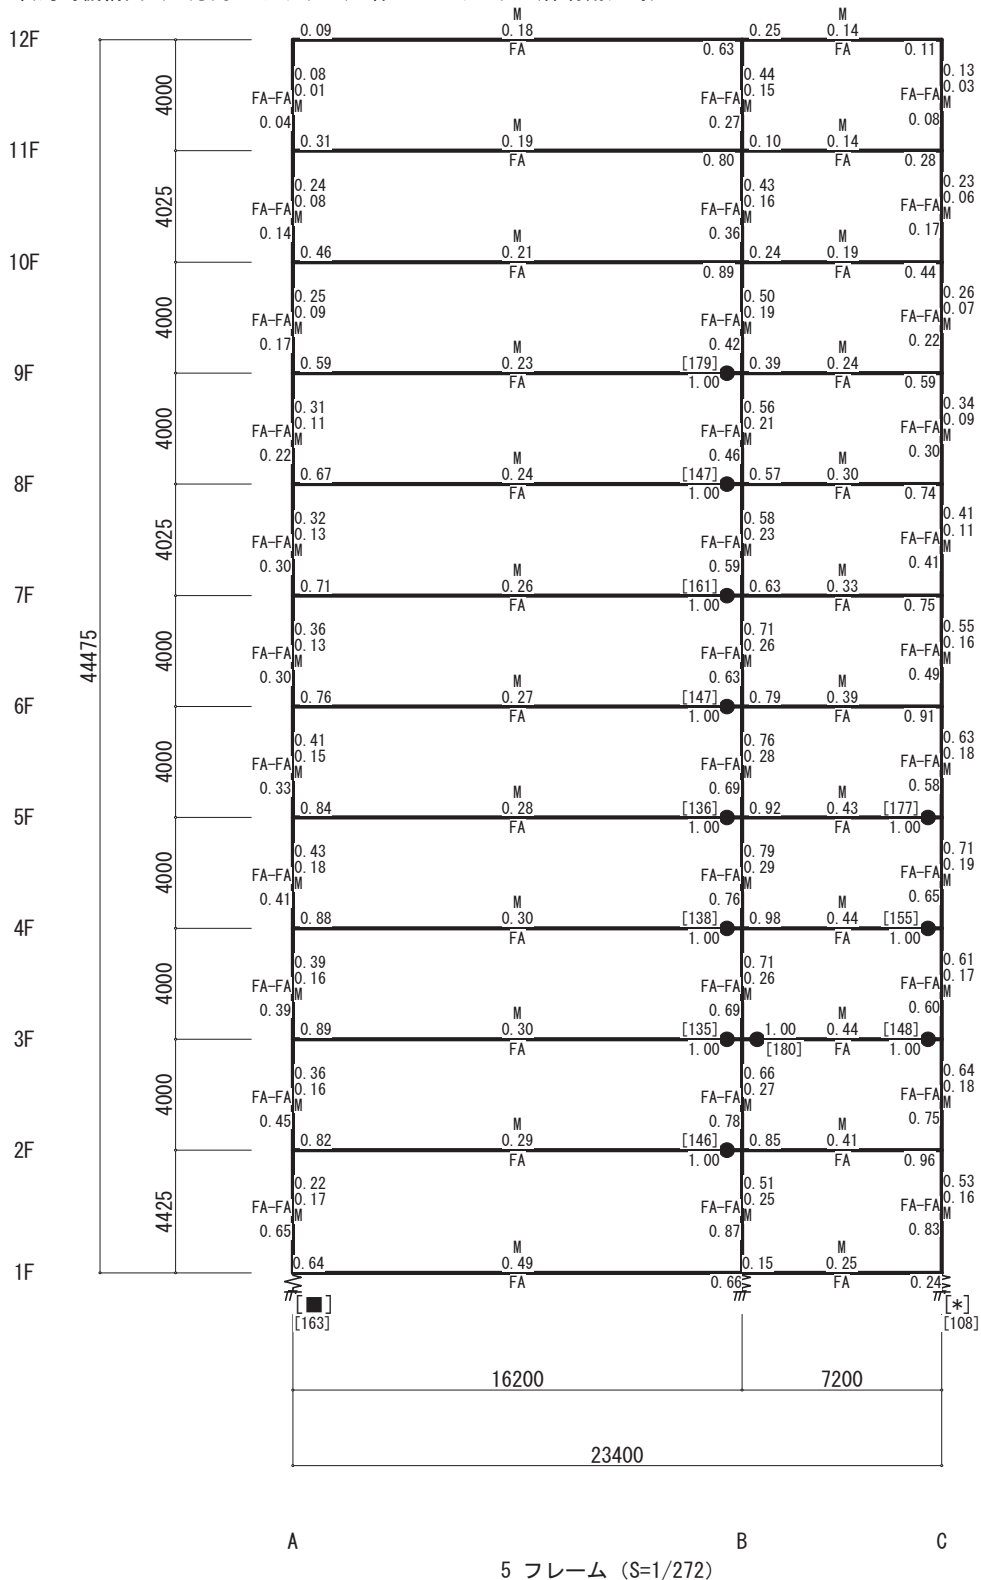


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

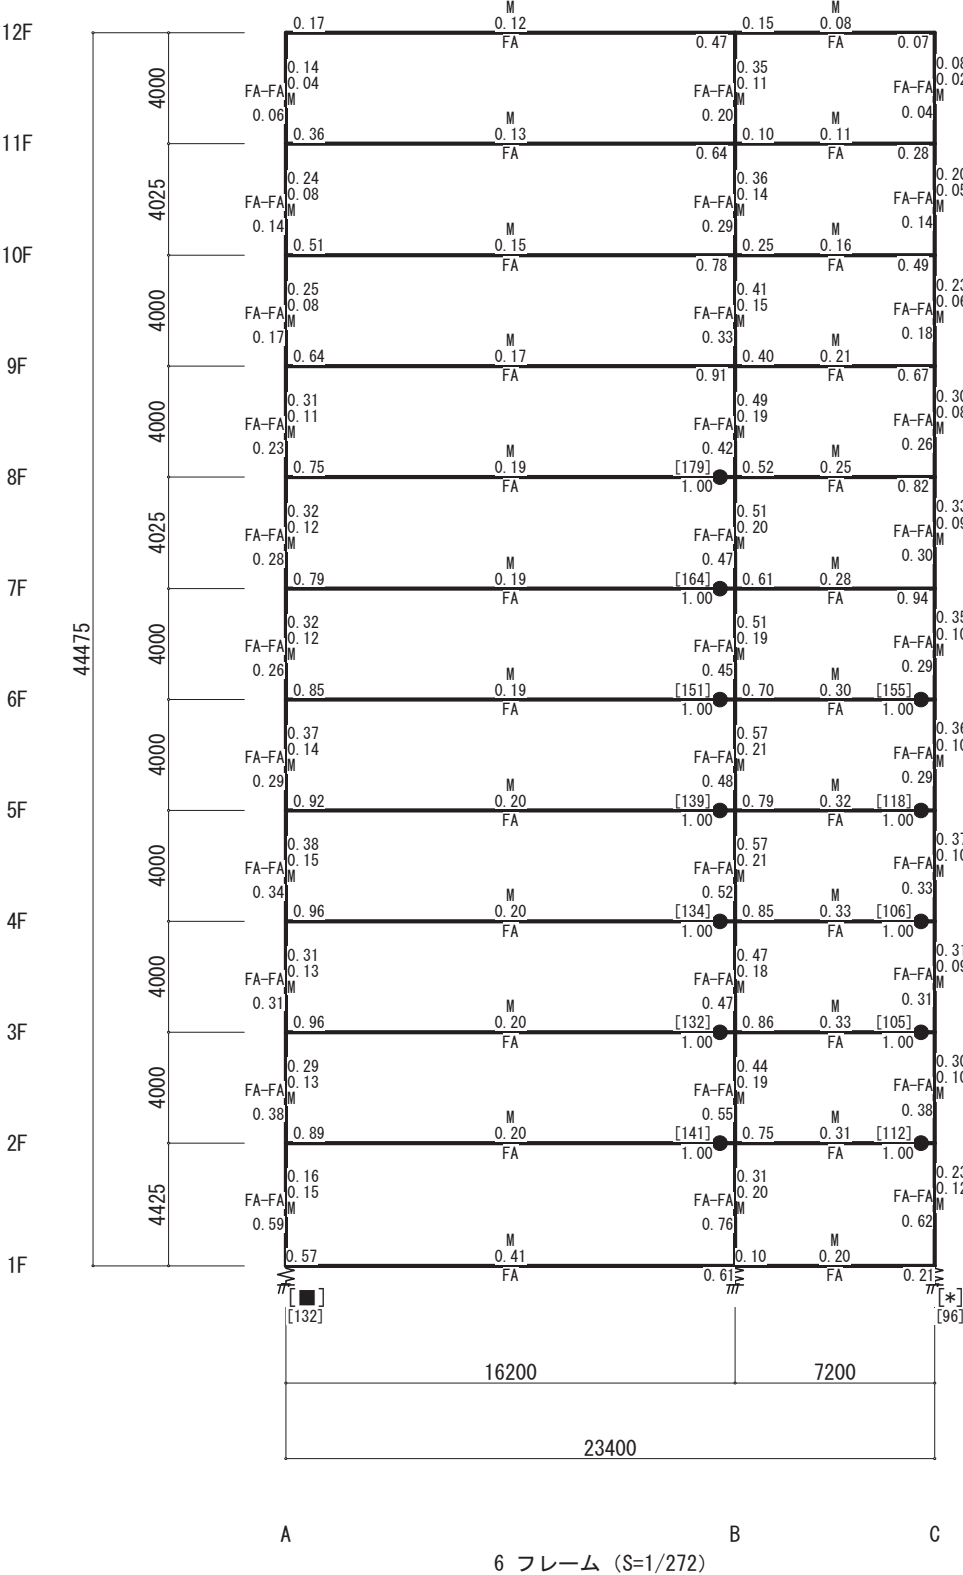


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

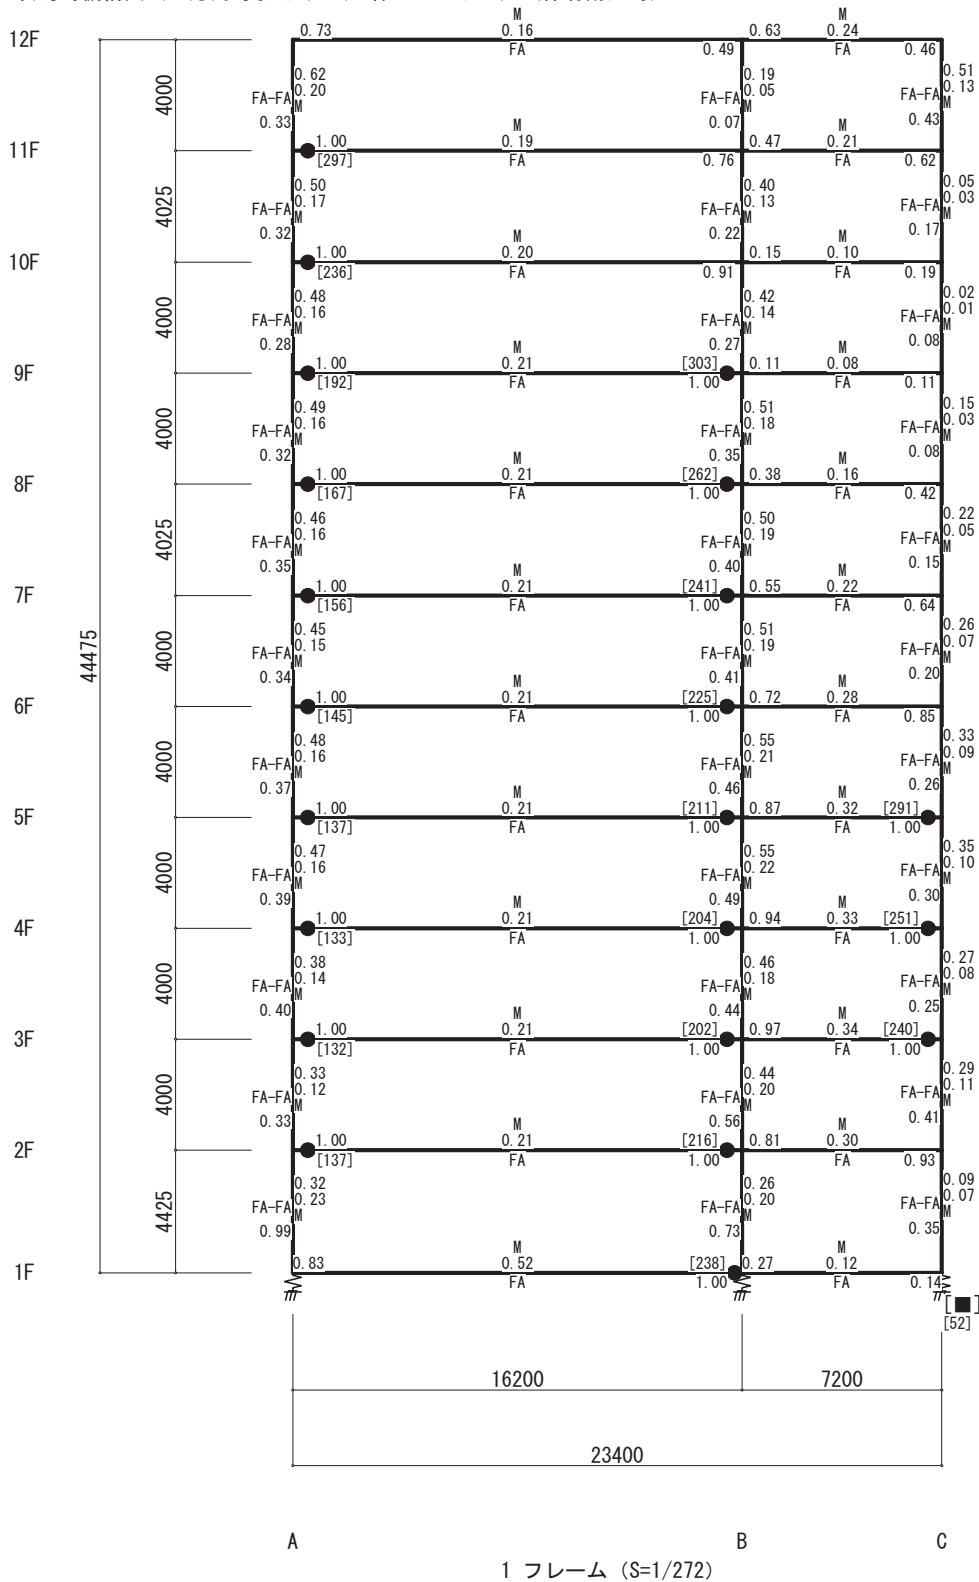


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

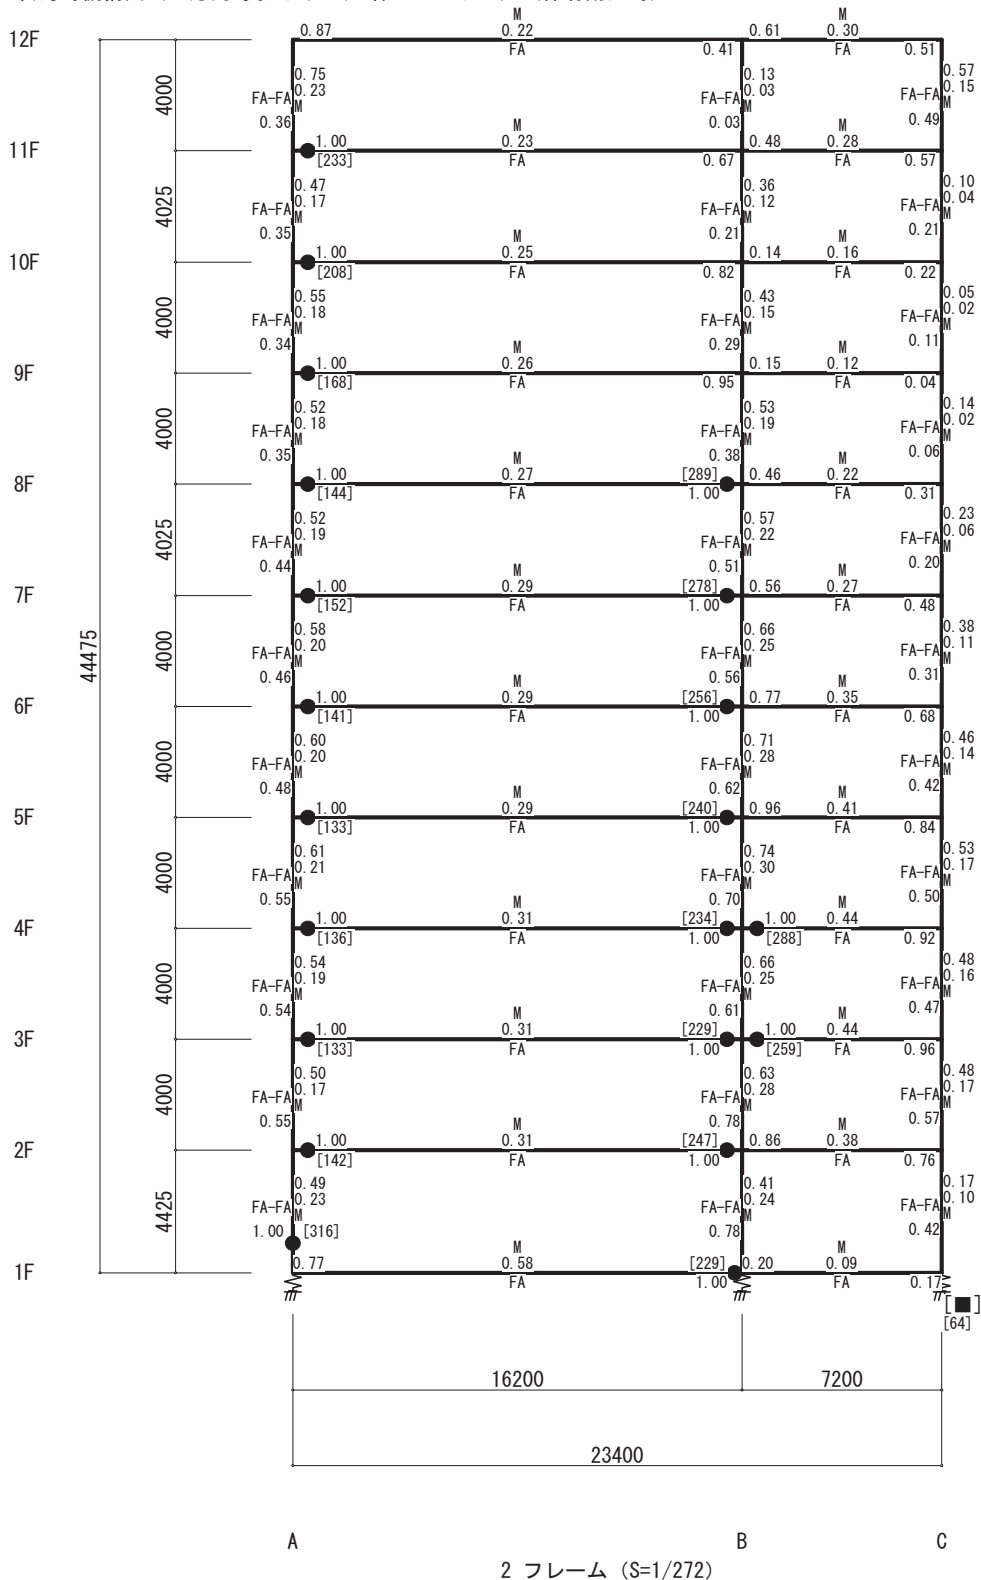


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

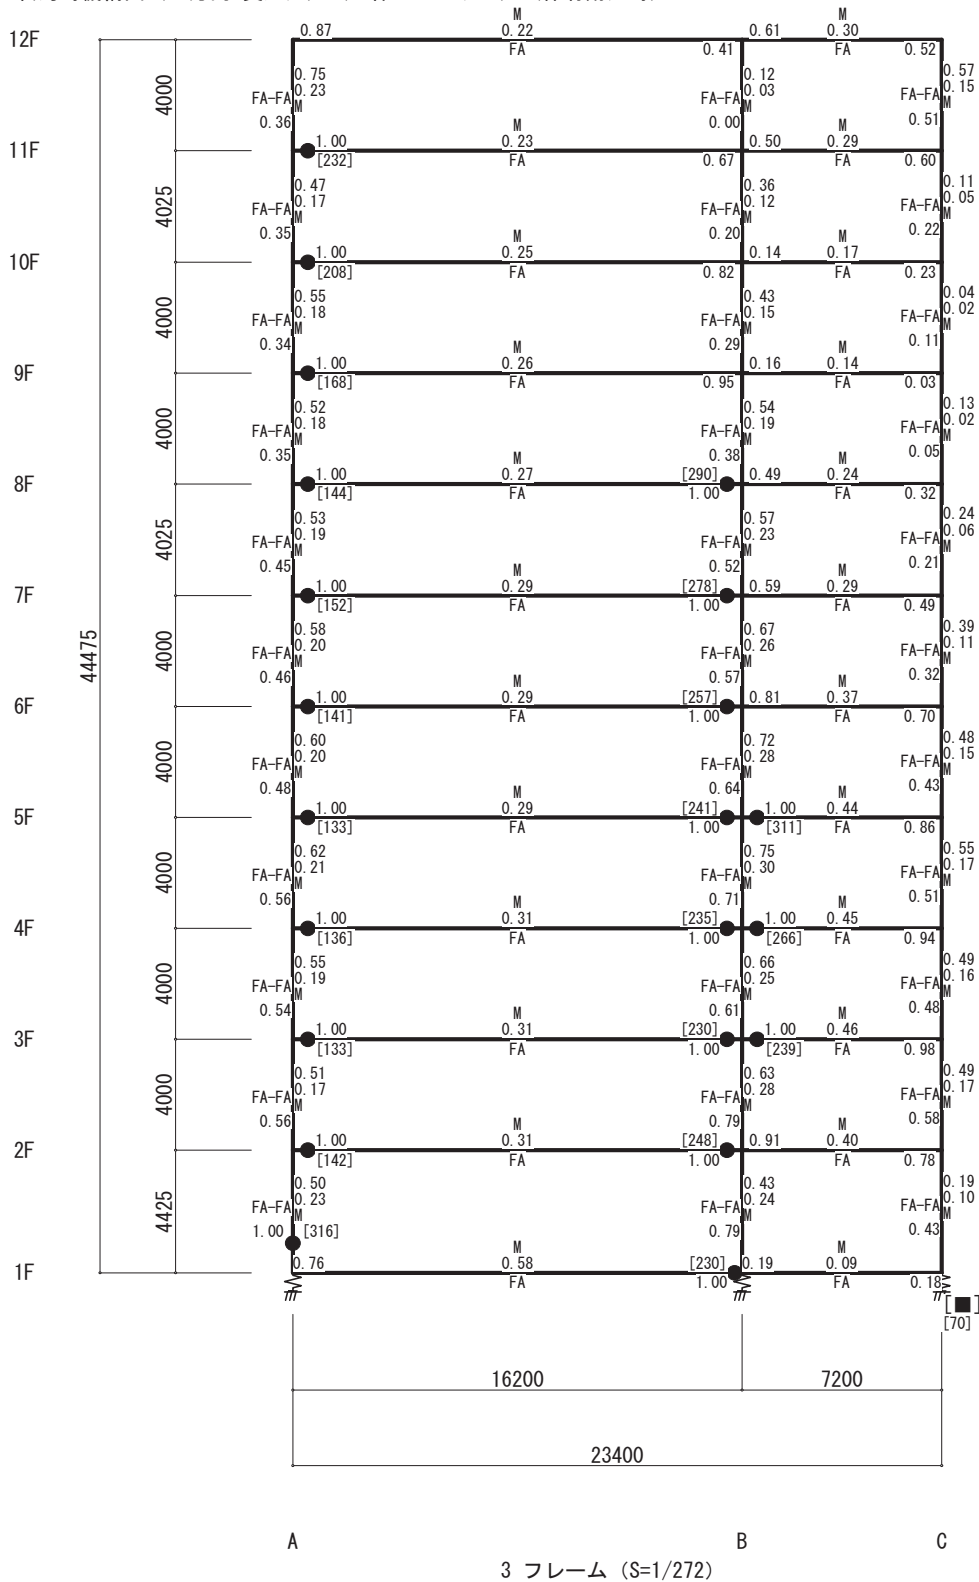


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

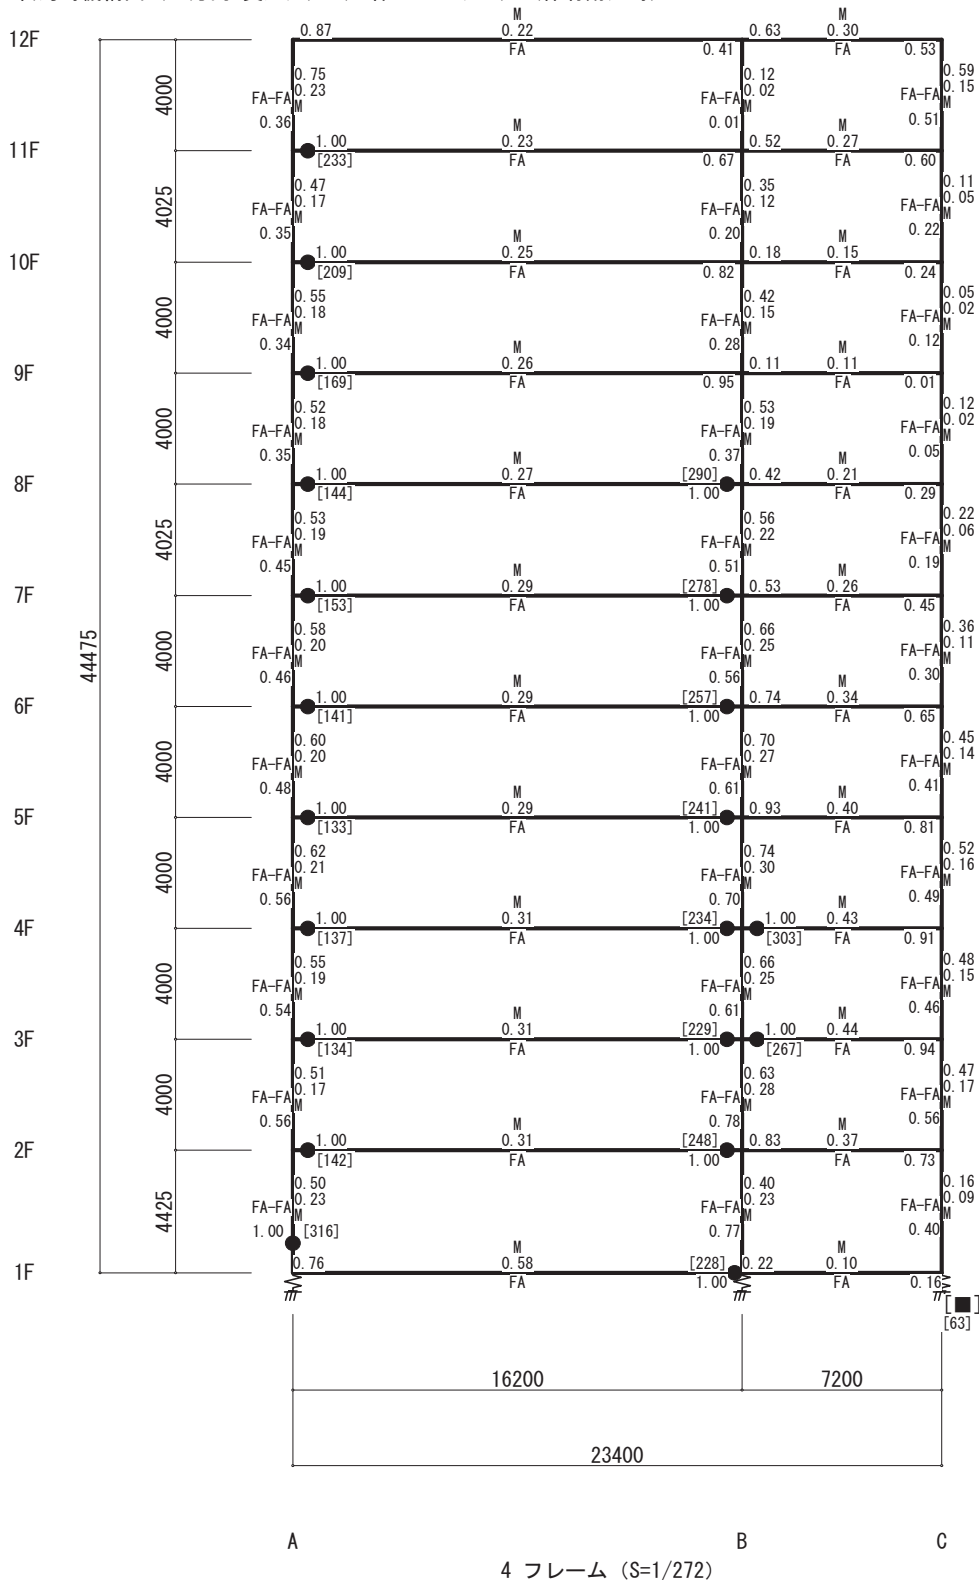

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

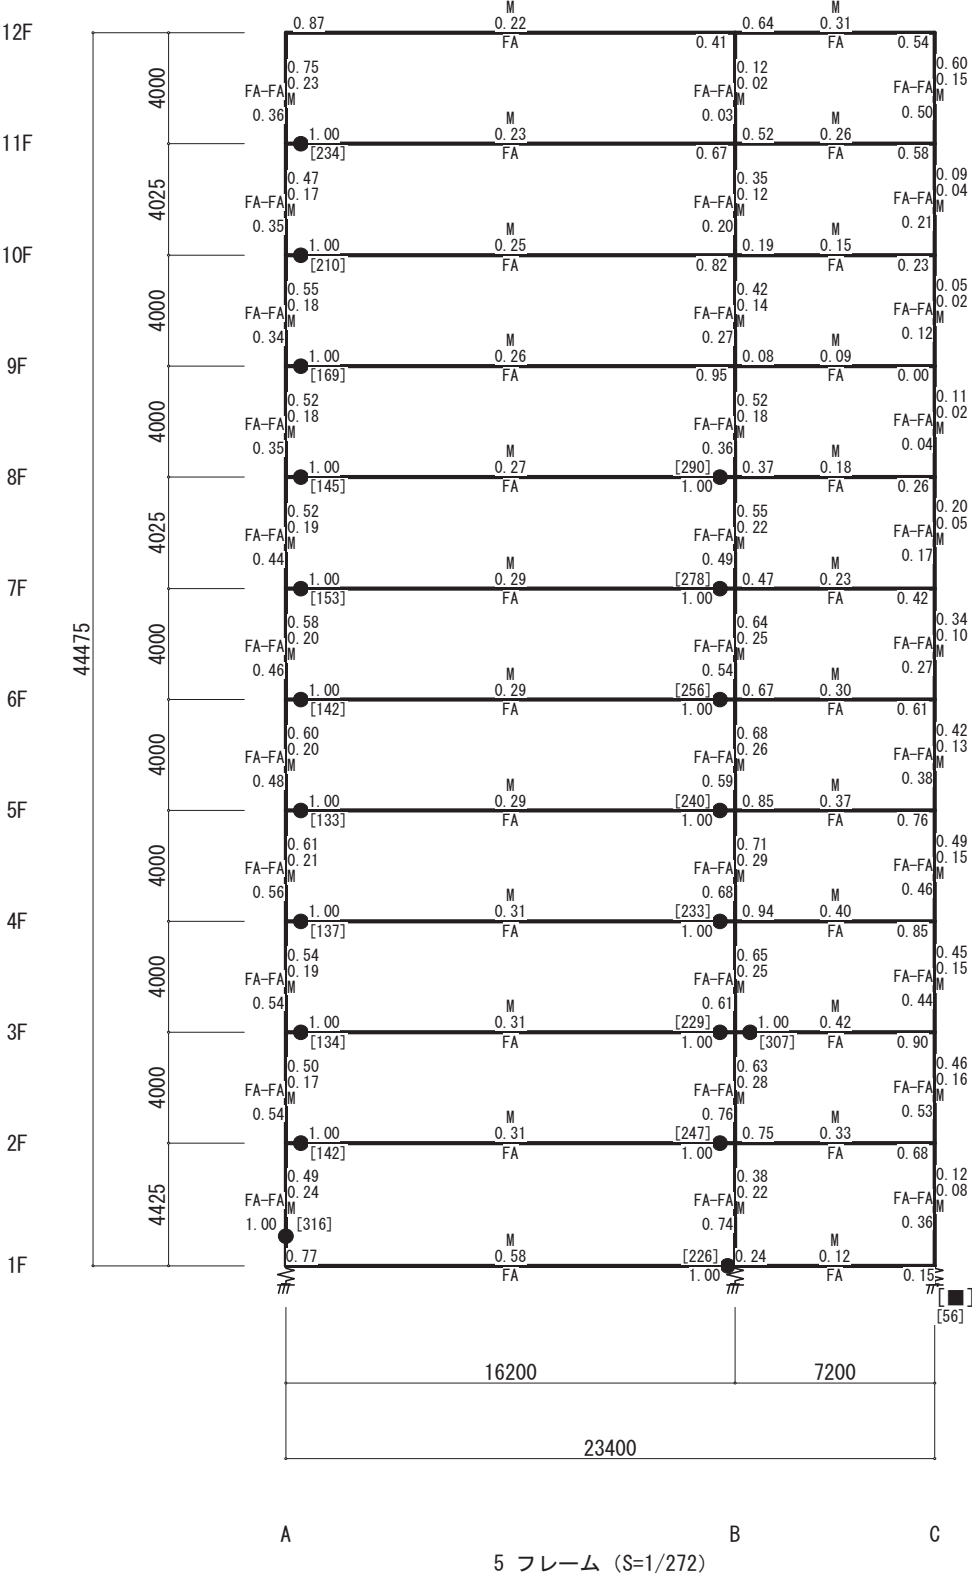

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

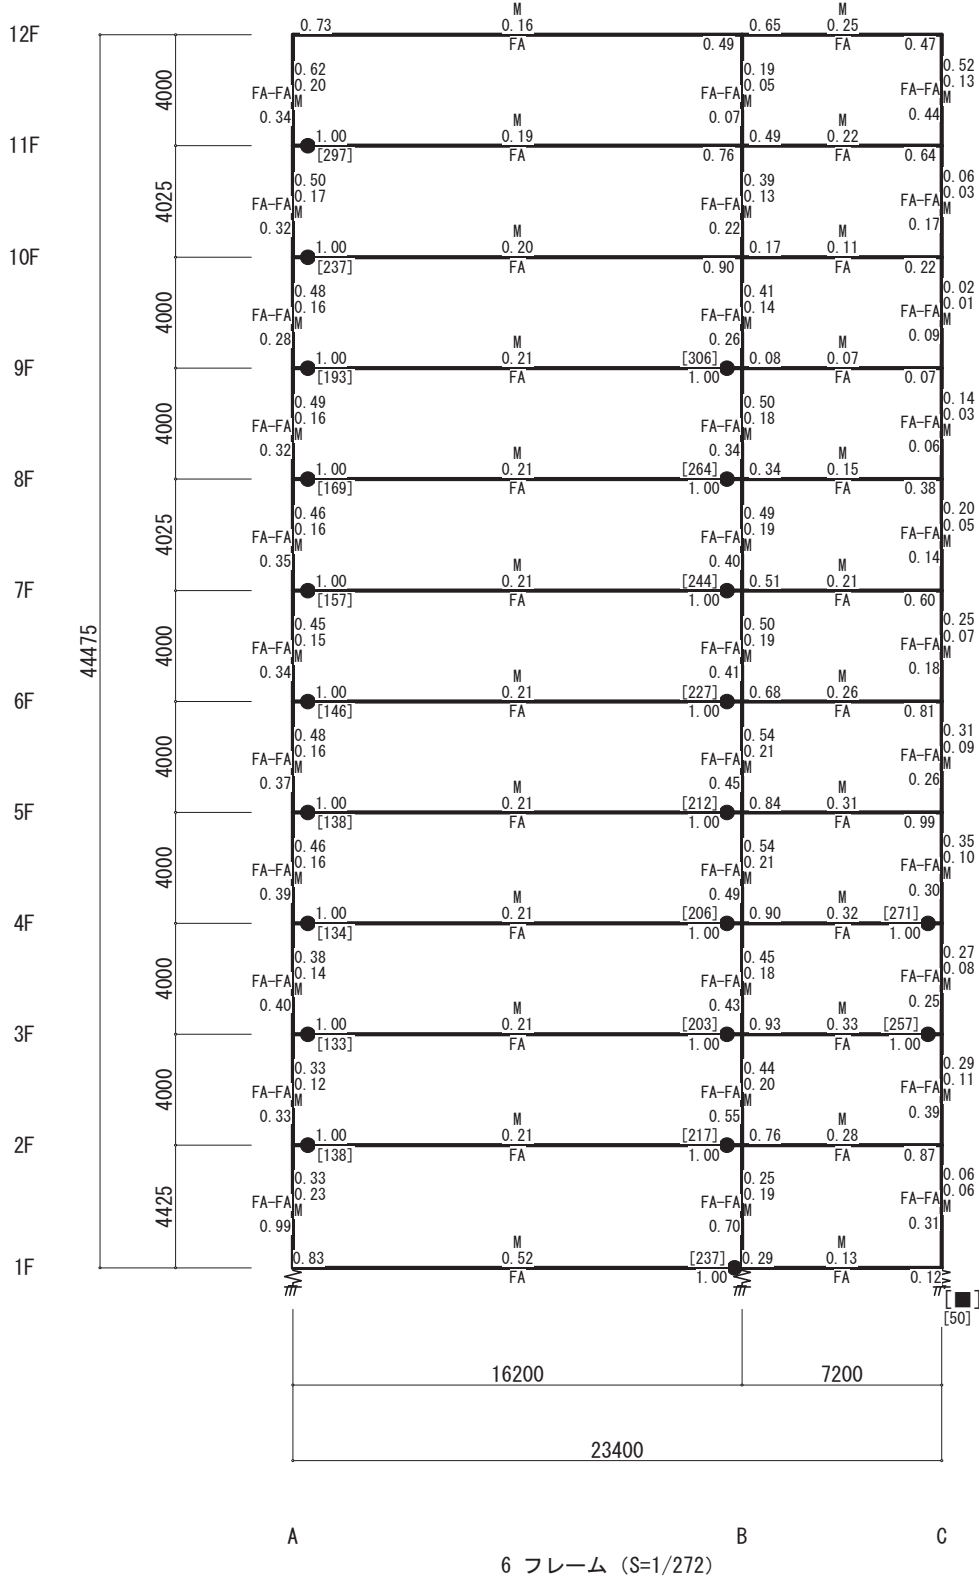

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: H_o/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

H_o/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)

σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

$\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)

$\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.048	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y 方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.737	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
7F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
6F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
5F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
4F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
2F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
1F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.684	23.684	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.048	1.29	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.94	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.049	1.34	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.95	27.00
		5	6	FA	M	0.044	1.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.025	0.68	27.00
		2	3	FA	M	0.017	0.47	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.48	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.46	27.00
		5	6	FA	M	0.022	0.61	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.63	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.39	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.41	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.34	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.94	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.29	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.044	1.19	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.95	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.93	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.89	27.00
		5	6	FA	M	0.049	1.33	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.022	0.60	27.00
		2	3	FA	M	0.017	0.47	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.46	27.00
		5	6	FA	M	0.025	0.68	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.41	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.63	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.024	0.64	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.042	1.13	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.042	1.13	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.71	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.042	1.13	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.72	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.042	1.13	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.036	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.037	1.00	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.037	1.00	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.037	0.99	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.037	1.00	27.00
		B	C	FA	M	0.037	0.99	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.92	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) S はりの部材種別

- d/tw : ウェブの幅厚比
b/tf : フランジの幅厚比
横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	11F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
2	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
3	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
4	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.74	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		6	7	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o]: 靱性破壊部材 [x]: 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o]: 保有耐力接合 [x]: 非保有耐力接合

[o]: 保有耐力接合とみなす [---]: 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
B	11F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	8F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
2	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
3	11F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	6F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
B	11F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.68	23.68	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6. 3. 27)式、(6. 3. 28)式により確認します。

検定比1= $N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / \{ (1 - N/NE) \cdot M_{cr} \} \leq 1.0$

検定比2= $M1/M_{pc} \leq 1.0$

ここに、

- N : 圧縮軸力（Ds算定時の長期考慮危険断面位置応力） (N)
- Ncr : x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値 (N)
- CM : 曲げモーメント分布によって定まる係数
- M1 : 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (Ds算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント) (N・mm)
- NE : 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力 (N)
- Mcr : 圧縮軸力が無い場合の横座屈強度 (N・mm)
- Mpc : 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント (N・mm)

A	: 全断面積	($\times 10^2 \text{ mm}^2$)
I	: 断面 2 次モーメント	($\times 10^4 \text{ mm}^4$)
Zp	: 塑性断面係数	($\times 10^3 \text{ mm}^3$)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
ix、iy	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
l _{kx} 、l _{ky}	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3 \text{ N}$)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3 \text{ N}$)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
N _{crx} 、N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10^3 \text{ N}$)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	257.9 111825.9	-103.1 138.1	18588.3 18588.3	0.99	3696.3 362485.7	0.051 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	299.8 147466.1	379.6 867.3	19140.4 18772.3	0.97	3696.0 362455.8	0.243 0.002	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	615.5 127803.1	630.2 1375.3	18864.4 18772.3	0.95	3692.3 362086.8	0.388 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	462.6 127803.1	626.3 1356.3	18864.4 18772.3	0.96	3694.4 362297.3	0.377 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	660.6 147466.1	554.7 1104.9	19140.4 18772.3	0.95	3691.5 362013.4	0.320 0.003	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	425.2 111825.9	158.8 508.9	18588.3 18588.3	0.96	3694.8 362339.7	0.155 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	323.6 86616.2	152.0 693.5	18006.0 18006.0	0.96	3695.8 362436.8	0.199 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	639.3 126220.4	880.5 1175.1	18839.4 18376.4	0.94	3691.9 362048.7	0.334 0.003	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1084.9 120604.4	1218.1 1325.4	18746.8 18376.4	0.91	3681.9 361067.7	0.388 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	935.5 120604.4	1219.5 1331.0	18746.8 18376.4	0.92	3685.8 361453.2	0.383 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1130.0 126220.4	1046.7 1316.8	18839.4 18376.4	0.92	3680.6 360940.1	0.390 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1043.7 86616.2	402.2 899.2	18006.0 18006.0	0.92	3683.0 361179.6	0.285 0.002	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	190.5 95917.6	-123.2 1126.1	20156.6 20156.6	0.98	4089.7 401066.0	0.280 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	909.7 146438.6	784.0 2110.1	21201.5 20365.5	0.95	4080.7 400177.1	0.536 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1558.2 146438.6	810.1 2450.4	21201.5 20365.5	0.93	4062.3 398379.1	0.641 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1413.2 146438.6	809.6 2448.6	21201.5 20365.5	0.93	4067.3 398862.9	0.634 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1693.4 146438.6	809.5 2227.4	21201.5 20365.5	0.93	4057.3 397885.0	0.594 0.006	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1844.0 95917.6	-75.8 1311.0	20156.6 20156.6	0.93	4051.2 397286.4	0.397 0.003	OK
8F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1373.9 146438.6	742.8 2807.8	21201.5 20365.5	0.94	4068.5 398986.0	0.718 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2031.4 146438.6	882.4 2735.7	21201.5 20365.5	0.92	4042.9 396470.8	0.725 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1893.2 146438.6	882.6 2736.3	21201.5 20365.5	0.92	4049.1 397080.0	0.720 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2178.5 146438.6	733.5 2771.9	21201.5 20365.5	0.92	4035.8 395775.1	0.742 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2732.5 89000.1	-140.9 1907.3	19947.6 20156.6	0.92	4004.6 392718.3	0.579 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	1826.8 163295.0	1579.1 2702.0	21436.6 20542.9	0.92	4051.9 397357.6	0.701 0.007	OK
7F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2500.0 144625.2	1060.4 2619.0	21173.7 20542.9	0.91	4018.5 394085.0	0.713 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2375.6 144625.2	1059.8 2618.8	21173.7 20542.9	0.91	4025.5 394766.2	0.708 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	2673.1 163295.0	1587.6 2713.8	21436.6 20542.9	0.90	4008.3 393079.3	0.736 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3635.4 120786.4	715.9 1833.0	20753.2 20122.3	0.88	3938.7 386259.0	0.587 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2877.6 188158.0	1438.8 3515.7	21723.9 20574.5	0.91	3995.3 391803.9	0.937 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2967.0 146438.6	635.1 2489.3	21201.5 20574.5	0.91	3989.3 391216.6	0.710 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2864.0 146438.6	636.4 2489.7	21201.5 20574.5	0.91	3996.2 391891.3	0.706 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2585.7 188158.0	1408.5 3508.8	21723.9 20574.5	0.92	4013.6 393595.5	0.924 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5163.2 153590.6	555.4 2738.9	21305.9 20156.6	0.89	3784.7 371157.1	0.873 0.007	OK
5F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	3920.7 188158.0	1596.3 3513.9	21723.9 20574.5	0.90	3914.0 383836.9	0.976 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3430.9 146438.6	826.6 2916.7	21201.5 20574.5	0.90	3955.3 387882.6	0.825 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3353.4 146438.6	826.7 2915.3	21201.5 20574.5	0.90	3961.3 388472.7	0.822 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2503.9 188158.0	1502.0 3555.3	21723.9 20574.5	0.92	4018.3 394063.3	0.930 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	6699.7 153590.6	700.3 2760.3	21305.9 20156.6	0.87	3575.9 350679.1	0.946 0.008	OK
4F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	4958.5 183231.9	1987.3 3305.8	21671.7 20574.5	0.87	3808.5 373484.4	0.962 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3891.2 139774.8	1299.3 2636.0	21097.0 20574.5	0.88	3916.7 384095.8	0.769 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3841.6 139774.8	1299.3 2636.1	21097.0 20574.5	0.88	3921.1 384526.7	0.767 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	2423.4 183231.9	1995.8 3388.1	21671.7 20574.5	0.91	4022.9 394508.9	0.881 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	8239.0 153590.6	1211.9 2543.9	21305.9 19947.6	0.83	3312.5 324845.3	0.958 0.008	OK
3F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	5993.3 203473.1	2780.5 2836.4	25857.2 24567.5	0.83	4444.6 435863.7	0.752 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4352.6 152243.7	2085.3 2115.4	25083.4 24567.5	0.83	4601.8 451279.0	0.556 0.005	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4333.6 152243.7	2085.4 2115.4	25083.4 24567.5	0.83	4603.3 451429.0	0.556 0.005	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	2350.3 203473.1	2765.5 2819.8	25857.2 24567.5	0.89	4726.1 463467.8	0.629 0.006	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	9782.8 166929.3	1920.3 1972.7	25341.3 23535.7	0.76	3890.9 381569.3	0.750 0.005	OK
2F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	7025.8 203473.1	3801.4 1976.0	25857.2 24438.5	0.86	4320.1 423655.5	0.995 0.009	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4813.2 152243.7	2899.3 1299.5	25083.4 24438.5	0.87	4562.7 447444.8	0.743 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4827.1 152243.7	2898.5 1299.4	25083.4 24438.5	0.87	4561.4 447323.4	0.743 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	2281.2 203473.1	3895.3 1975.9	25857.2 24438.5	0.92	4729.0 463758.6	0.852 0.008	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	11331.1 166929.3	3057.4 1186.5	25341.3 23535.7	0.82	3588.2 351880.2	1.044 0.009	NG
1F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	8060.6 170675.5	4195.0 1031.4	25401.7 24759.7	0.86	4175.5 409476.7	1.122 0.010	NG
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5272.3 150227.7	4501.0 415.0	25045.1 24759.7	0.90	4519.8 443240.0	1.089 0.010	NG
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5315.6 150227.7	4496.6 416.2	25045.1 24759.7	0.90	4515.5 442823.2	1.090 0.010	NG
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	2203.9 170675.5	4699.3 864.7	25401.7 24759.7	0.93	4732.2 464073.3	1.019 0.010	NG
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	12871.5 157941.4	3306.3 144.8	25187.7 24331.7	0.85	3242.9 318021.9	1.170 0.010	NG

X方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	407.0 122116.7	-90.2 158.2	18772.3 19094.4	0.99	3695.0 362359.0	0.064 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	499.3 147466.1	416.6 932.2	19140.4 19140.4	0.96	3693.9 362252.2	0.268 0.003	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	852.3 133896.2	631.1 1456.6	18956.4 19186.5	0.94	3687.7 361643.0	0.419 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	699.8 133896.2	637.6 1488.6	18956.4 19186.5	0.95	3690.8 361945.2	0.421 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	893.4 147466.1	669.3 1294.7	19140.4 19140.4	0.94	3686.8 361551.3	0.378 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	537.6 122116.7	289.1 668.0	18772.3 19094.4	0.95	3693.4 362201.5	0.201 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	539.0 93620.6	235.6 767.4	18191.2 18746.8	0.95	3693.4 362199.5	0.228 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	947.5 138696.5	972.9 1255.9	19024.6 18932.0	0.93	3685.5 361424.1	0.367 0.003	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1466.2 126220.4	1217.3 1317.4	18839.4 18932.0	0.90	3669.2 359825.4	0.401 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1308.2 126220.4	1215.4 1308.1	18839.4 18932.0	0.90	3674.9 360385.2	0.392 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	1384.5 138696.5	1164.2 1426.6	19024.6 18839.4	0.91	3672.2 360122.8	0.428 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1233.3 93620.6	499.7 1031.1	18191.2 18746.8	0.91	3677.4 360628.5	0.326 0.003	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	467.9 95917.6	-136.4 1183.3	20156.6 20783.5	0.97	4087.6 400860.8	0.305 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1352.7 153590.6	778.6 2177.0	21305.9 21097.0	0.94	4069.2 399051.0	0.567 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	2097.5 153590.6	786.8 2454.2	21305.9 21201.5	0.92	4039.7 396164.0	0.660 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1934.5 153590.6	787.5 2456.9	21305.9 21097.0	0.93	4047.3 396902.2	0.655 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2009.6 153590.6	804.2 2305.8	21305.9 21097.0	0.92	4043.9 396569.8	0.622 0.006	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	2088.6 95917.6	-89.2 1351.5	20156.6 20783.5	0.93	4040.2 396206.1	0.418 0.003	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	251.4 95917.6	-205.0 1959.1	20156.6 20783.5	0.98	4089.4 401035.7	0.482 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1902.8 153590.6	666.1 2814.1	21305.9 21097.0	0.93	4048.7 397039.2	0.739 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2732.0 153590.6	823.9 2764.2	21305.9 21097.0	0.91	4004.6 392721.5	0.758 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2561.7 153590.6	823.2 2763.3	21305.9 21097.0	0.92	4015.0 393734.4	0.751 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	2606.0 153590.6	663.9 2776.4	21305.9 20992.5	0.92	4012.3 393476.9	0.759 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	2972.5 95917.6	-200.0 1927.5	20156.6 20783.5	0.92	3988.9 391180.1	0.595 0.005	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	37.0 126160.7	659.4 1870.6	20858.3 20753.2	0.99	4090.1 401105.2	0.454 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2453.2 167461.1	1582.9 2777.7	21489.2 21173.7	0.90	4021.2 394345.7	0.740 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3369.9 151688.6	1017.5 2678.9	21278.9 21278.9	0.90	3960.1 388348.7	0.759 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	3193.1 151688.6	1018.9 2679.6	21278.9 21173.7	0.90	3973.3 389652.3	0.753 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3207.4 167461.1	1566.2 2785.1	21489.2 21173.7	0.89	3972.3 389549.1	0.771 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	3859.5 126160.7	678.1 1898.9	20858.3 20753.2	0.88	3919.5 384372.2	0.608 0.005	OK
6F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3574.3 188158.0	1471.7 3499.9	21723.9 21410.4	0.90	3943.8 386753.9	0.954 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4005.5 153590.6	635.9 2526.5	21305.9 21410.4	0.90	3906.3 383081.9	0.758 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3836.2 153590.6	631.1 2525.5	21305.9 21410.4	0.90	3921.6 384573.3	0.751 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3231.0 188158.0	1410.9 3521.8	21723.9 21305.9	0.91	3970.6 389378.7	0.947 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	5354.4 161279.7	545.7 2774.6	21410.4 20783.5	0.89	3761.7 368897.9	0.883 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	4693.4 188158.0	1650.1 3476.2	21723.9 21410.4	0.88	3837.8 376359.4	0.989 0.009	OK
5F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4643.2 153590.6	814.6 2913.2	21305.9 21410.4	0.89	3843.2 376885.7	0.871 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4484.8 153590.6	810.8 2918.5	21305.9 21410.4	0.89	3859.7 378510.2	0.865 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3265.8 188158.0	1506.6 3551.1	21723.9 21305.9	0.91	3968.0 389124.7	0.954 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	6854.0 161279.7	690.5 2772.1	21410.4 20783.5	0.87	3552.0 348328.5	0.946 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	5826.3 188158.0	1992.1 3257.7	21723.9 21358.2	0.86	3701.3 362970.3	0.978 0.009	OK
4F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5286.8 153590.6	1310.4 2647.6	21305.9 21410.4	0.86	3770.0 369706.0	0.826 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	5138.4 153590.6	1310.5 2650.9	21305.9 21358.2	0.86	3787.7 371443.2	0.820 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3308.9 188158.0	2002.7 3383.3	21723.9 21305.9	0.89	3964.7 388806.2	0.908 0.009	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	8362.2 161279.7	1221.9 2555.4	21410.4 20783.5	0.83	3289.1 322546.3	0.950 0.008	OK
3F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	6974.4 214486.2	2773.8 2837.8	25986.2 25470.3	0.82	4326.7 424308.3	0.778 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5937.0 166929.3	2054.3 2105.8	25341.3 25470.3	0.81	4450.8 436473.3	0.606 0.005	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5798.5 166929.3	2055.0 2105.3	25341.3 25470.3	0.82	4465.8 437948.9	0.601 0.005	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3358.6 214486.2	2748.1 2816.3	25986.2 25470.3	0.88	4672.7 458240.2	0.657 0.006	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	9880.5 175082.0	1904.6 1969.1	25470.3 24567.5	0.77	3873.1 379824.9	0.737 0.005	OK
2F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	8134.2 208870.8	3744.3 1990.7	25921.7 25470.3	0.85	4164.5 408394.8	1.012 0.009	NG
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6592.1 166929.3	2968.4 1325.7	25341.3 25470.3	0.86	4374.8 429018.9	0.814 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6462.4 166929.3	2965.7 1325.3	25341.3 25470.3	0.86	4390.5 430557.2	0.809 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	3413.3 208870.8	3909.3 1990.9	25921.7 25470.3	0.90	4669.3 457904.0	0.886 0.009	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	11408.7 175082.0	3078.1 1203.7	25470.3 24567.5	0.82	3571.8 350277.2	1.031 0.009	NG
1F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	9329.5 175264.0	3967.7 1118.0	25473.1 25187.7	0.85	3971.2 389437.7	1.118 0.010	NG
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7261.5 154012.1	4300.2 360.3	25116.4 25187.7	0.88	4288.9 420596.6	1.123 0.010	NG
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7133.4 154012.1	4313.1 361.9	25116.4 25187.7	0.88	4306.0 422271.9	1.120 0.010	NG
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	3474.6 175264.0	4656.7 856.2	25473.1 25187.7	0.92	4665.4 457520.7	1.050 0.010	NG
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	12956.6 157941.4	3315.7 126.5	25187.7 24759.7	0.85	3222.6 316026.5	1.167 0.010	NG

X 方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	46.5 34040.0	65.5 177.2	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132086.7	0.134 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	238.7 44623.3	298.1 429.9	9005.5 8974.2	0.94	1345.9 131983.9	0.328 0.003	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	220.9 45823.0	421.0 537.5	9036.8 9005.5	0.94	1346.0 131999.2	0.401 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	167.8 43470.1	448.5 624.9	8974.2 8974.2	0.95	1346.4 132037.9	0.460 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	277.9 41293.9	360.2 545.0	8911.5 8942.9	0.93	1345.5 131945.8	0.411 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	214.7 34040.0	134.3 277.3	8661.0 8911.5	0.94	1346.1 132004.2	0.220 0.002	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	21.7 29415.7	240.2 310.1	8454.9 8707.0	0.98	1346.9 132089.9	0.227 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	469.1 44070.7	552.2 576.4	8990.6 8864.6	0.90	1342.7 131677.7	0.442 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	469.2 45255.5	658.8 698.1	9022.2 8927.6	0.90	1342.7 131677.6	0.524 0.005	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	376.1 42931.8	673.2 691.1	8959.1 8896.1	0.91	1344.2 131825.3	0.512 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	460.7 40782.6	551.9 581.5	8896.1 8833.1	0.90	1342.9 131692.4	0.444 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	509.9 29415.7	248.0 333.4	8454.9 8707.0	0.89	1342.0 131602.8	0.283 0.003	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	678.1 50736.0	689.4 1020.8	10228.3 10012.2	0.90	1501.2 147214.0	0.687 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	707.9 50736.0	1028.2 1243.0	10228.3 10084.3	0.89	1500.5 147146.5	0.816 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	631.8 50736.0	707.0 1099.6	10228.3 10012.2	0.91	1502.2 147312.8	0.733 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	614.8 50736.0	463.1 898.3	10228.3 9940.2	0.92	1502.5 147347.3	0.614 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	888.8 37689.7	95.8 507.9	9796.1 9868.1	0.91	1495.7 146675.6	0.404 0.003	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	808.4 50736.0	755.8 1271.6	10228.3 10012.2	0.90	1497.9 146898.1	0.851 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	963.2 50736.0	1057.6 1424.8	10228.3 10084.3	0.88	1493.4 146451.1	0.943 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	969.3 50736.0	759.2 1257.7	10228.3 10012.2	0.89	1493.2 146431.8	0.852 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	759.7 50736.0	498.6 1001.9	10228.3 9940.2	0.91	1499.2 147022.6	0.689 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1273.0 36012.8	131.0 645.5	9724.1 9868.1	0.89	1481.9 145321.7	0.524 0.004	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	949.9 50107.7	687.8 1183.6	10211.5 10102.7	0.89	1493.8 146492.5	0.807 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1219.6 50107.7	942.6 1384.6	10211.5 10139.0	0.87	1484.1 145538.5	0.938 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1300.0 50107.7	689.5 1193.2	10211.5 10102.7	0.87	1480.7 145208.3	0.837 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 565	890.1 48795.9	461.5 957.8	10175.2 10030.3	0.90	1495.6 146671.9	0.671 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	1639.7 35566.8	118.9 596.9	9704.0 9704.0	0.87	1464.1 143580.3	0.530 0.004	OK
6F	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	1141.5 65515.9	597.1 1283.1	10590.2 10590.2	0.90	1719.2 168592.2	0.784 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1487.4 67277.3	901.6 1530.2	10621.7 10590.2	0.88	1701.8 166892.5	0.932 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	1621.7 65515.9	609.8 1293.2	10590.2 10590.2	0.88	1693.9 166111.9	0.825 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	555 541	993.4 60627.8	339.7 1019.7	10495.8 10558.7	0.91	1725.2 169183.3	0.638 0.006	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	1988.0 43729.6	-30.4 629.2	10055.2 10055.2	0.90	1668.7 163640.4	0.537 0.004	OK
5F	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	1343.1 65515.9	651.6 1364.5	10590.2 10558.7	0.89	1709.6 167656.2	0.841 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1756.5 67277.3	954.0 1554.9	10621.7 10590.2	0.87	1685.2 165260.8	0.962 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 541	1937.2 62194.6	662.2 1363.1	10527.3 10558.7	0.87	1672.5 164013.1	0.885 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	1080.1 57666.8	403.5 1136.9	10432.8 10495.8	0.91	1721.8 168847.3	0.706 0.007	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	2323.1 40193.5	36.8 777.9	9929.3 10055.2	0.87	1641.1 160940.2	0.648 0.005	OK
4F	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	1536.2 63822.9	815.9 1289.5	10558.7 10527.3	0.87	1699.0 166616.9	0.808 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	2023.3 67277.3	1057.5 1491.6	10621.7 10558.7	0.85	1666.0 163376.3	0.943 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 548	2248.9 62194.6	823.4 1291.7	10527.3 10527.3	0.84	1647.6 161574.5	0.862 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	1157.1 57666.8	572.7 1048.2	10432.8 10495.8	0.89	1718.5 168525.3	0.657 0.006	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	2647.1 40193.5	213.7 681.9	9929.3 9992.2	0.83	1610.4 157931.1	0.615 0.004	OK
3F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1726.1 69269.0	1084.8 1109.8	11953.0 11916.8	0.84	1912.7 187568.6	0.634 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2291.4 72968.2	1324.6 1374.4	12025.5 11989.3	0.83	1875.1 183883.8	0.789 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	2559.4 67524.0	1083.9 1115.3	11916.8 11916.8	0.81	1853.6 181774.3	0.692 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	1229.1 62667.2	862.5 863.6	11808.2 11844.4	0.86	1937.0 189952.2	0.490 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2961.3 41286.1	506.7 489.8	11120.0 11264.9	0.74	1816.9 178173.9	0.471 0.003	OK
2F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1911.6 69269.0	1358.2 831.4	11953.0 11916.8	0.87	1901.5 186473.7	0.777 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2560.2 72968.2	1630.6 1089.4	12025.5 11953.0	0.84	1853.5 181767.1	0.941 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	2869.5 67524.0	1385.4 843.8	11916.8 11916.8	0.83	1825.7 179042.3	0.856 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	1297.1 62667.2	1038.9 569.5	11808.2 11844.4	0.89	1934.1 189673.2	0.590 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3266.0 41286.1	633.3 196.1	11120.0 11264.9	0.82	1785.5 175095.3	0.580 0.004	OK
1F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	2061.9 59624.8	1885.9 543.6	11733.4 11693.4	0.88	1891.6 185505.0	1.053 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2819.0 61227.8	1822.1 788.0	11773.5 11733.4	0.85	1830.5 179508.6	1.064 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	598 598	3180.0 58084.0	1782.0 533.5	11693.4 11693.4	0.85	1794.6 175994.7	1.087 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	606 598	1369.3 56602.1	1911.5 364.4	11653.3 11693.4	0.91	1930.9 189361.0	1.023 0.010	NG
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	3564.4 47652.1	1739.2 29.4	11372.8 11372.8	0.86	1751.7 171787.8	1.138 0.010	NG

X方向正加力時 17レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	257.9 111825.9	-271.4 -468.3	18588.3 18588.3	0.96	3696.3 362485.7	0.136 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	407.0 143886.5	231.0 384.0	18772.3 19094.4	0.96	3695.0 362359.0	0.121 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	46.5 41293.9	24.8 36.2	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132086.7	0.032 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	323.6 86616.2	-177.6 -164.4	18006.0 18006.0	0.94	3695.8 362436.8	0.063 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	539.0 120604.4	178.2 178.8	18191.2 18746.8	0.93	3693.4 362199.5	0.075 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	21.7 35221.2	21.2 25.5	8454.9 8707.0	0.98	1346.9 132089.9	0.021 0.000	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	190.5 95917.6	-226.8 -248.0	20156.6 20156.6	0.96	4089.7 401066.0	0.068 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	467.9 122301.0	177.0 237.4	20156.6 20783.5	0.95	4087.6 400860.8	0.078 0.001	OK
8F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	251.4 122301.0	193.5 286.0	20156.6 20783.5	0.96	4089.4 401035.7	0.080 0.001	OK
7F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	37.0 120786.4	297.6 407.2	20858.3 20753.2	0.98	4090.1 401105.2	0.100 0.001	OK

X方向正加力時 27レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	299.8 122116.7	-516.1 -910.1	19140.4 18772.3	0.96	3696.0 362455.8	0.253 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	499.3 147466.1	530.6 833.7	19140.4 19140.4	0.95	3693.9 362252.2	0.242 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	238.7 43470.1	217.0 271.1	9005.5 8974.2	0.93	1345.9 131983.9	0.215 0.002	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	639.3 101510.3	-349.8 -324.5	18839.4 18376.4	0.92	3691.9 362048.7	0.123 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	947.5 132238.1	385.7 368.3	19024.6 18932.0	0.92	3685.5 361424.1	0.146 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	469.1 39768.0	174.4 178.0	8990.6 8864.6	0.89	1342.7 131677.7	0.172 0.001	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	909.7 103674.2	-414.5 -481.0	21201.5 20365.5	0.91	4080.7 400177.1	0.153 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1352.7 139774.8	427.8 501.8	21305.9 21097.0	0.91	4069.2 399051.0	0.177 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	678.1 43488.4	193.9 198.3	10228.3 10012.2	0.88	1501.2 147214.0	0.185 0.001	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1373.9 103674.2	-387.7 -392.3	21201.5 20365.5	0.89	4068.5 398986.0	0.154 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1902.8 139774.8	423.1 505.0	21305.9 21097.0	0.89	4048.7 397039.2	0.202 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	808.4 43488.4	189.5 194.9	10228.3 10012.2	0.87	1497.9 146898.1	0.195 0.001	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	1826.8 111019.1	-350.3 -346.1	21436.6 20542.9	0.87	4051.9 397357.6	0.165 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2453.2 144625.2	564.6 614.4	21489.2 21173.7	0.88	4021.2 394345.7	0.250 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	949.9 46322.1	237.8 234.1	10211.5 10102.7	0.86	1493.8 146492.5	0.232 0.002	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2877.6 112411.2	-307.8 -261.0	21723.9 20574.5	0.85	3995.3 391803.9	0.206 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3574.3 161279.7	637.3 603.5	21723.9 21410.4	0.86	3943.8 386753.9	0.303 0.002	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	1141.5 65515.9	306.9 333.4	10590.2 10590.2	0.87	1719.2 168592.2	0.278 0.002	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	3920.7 112411.2	-296.0 -253.1	21723.9 20574.5	0.83	3914.0 383836.9	0.253 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	4693.4 161279.7	656.3 595.1	21723.9 21410.4	0.84	3837.8 376359.4	0.358 0.002	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	1343.1 63822.9	292.2 296.5	10590.2 10558.7	0.86	1709.6 167656.2	0.276 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	4958.5 112411.2	-239.9 -234.4	21671.7 20574.5	0.79	3808.5 373484.4	0.290 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	5826.3 157364.7	619.8 590.1	21723.9 21358.2	0.81	3701.3 362970.3	0.401 0.002	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	1536.2 62194.6	277.7 290.3	10558.7 10527.3	0.85	1699.0 166616.9	0.290 0.002	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	5993.3 128140.4	-255.5 -252.1	25857.2 24567.5	0.79	4444.6 435863.7	0.288 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	6974.4 175082.0	654.5 672.4	25986.2 25470.3	0.80	4326.7 424308.3	0.392 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1726.1 67524.0	273.9 293.0	11953.0 11916.8	0.85	1912.7 187568.6	0.274 0.002	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	7025.8 123009.7	-212.2 -218.1	25857.2 24438.5	0.76	4320.1 423655.5	0.324 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	8134.2 175082.0	610.4 653.3	25921.7 25470.3	0.79	4164.5 408394.8	0.433 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1911.6 67524.0	281.9 282.9	11953.0 11916.8	0.83	1901.5 186473.7	0.284 0.002	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	8060.6 136403.6	-67.0 -276.1	25401.7 24759.7	0.85	4175.5 409476.7	0.378 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	9329.5 157941.4	349.2 595.5	25473.1 25187.7	0.81	3971.2 389437.7	0.477 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	2061.9 58084.0	57.6 171.5	11733.4 11693.4	0.87	1891.6 185505.0	0.256 0.001	OK

X方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	615.5 122116.7	-532.9 -985.7	18864.4 18772.3	0.95	3692.3 362086.8	0.286 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	852.3 151181.0	402.3 712.3	18956.4 19186.5	0.94	3687.7 361643.0	0.227 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	220.9 44623.3	123.7 147.6	9036.8 9005.5	0.94	1346.0 131999.2	0.128 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1084.9 101510.3	-378.5 -382.2	18746.8 18376.4	0.90	3681.9 361067.7	0.153 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1466.2 132238.1	258.1 254.8	18839.4 18932.0	0.90	3669.2 359825.4	0.141 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	469.2 41836.5	97.2 104.1	9022.2 8927.6	0.90	1342.7 131677.6	0.123 0.001	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1558.2 103674.2	-432.2 -509.6	21201.5 20365.5	0.89	4062.3 398379.1	0.189 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	2097.5 146438.6	293.4 357.7	21305.9 21201.5	0.89	4039.7 396164.0	0.178 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	707.9 45721.4	111.1 106.6	10228.3 10084.3	0.88	1500.5 147146.5	0.136 0.001	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2031.4 103674.2	-413.8 -446.4	21201.5 20365.5	0.87	4042.9 396470.8	0.196 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2732.0 139774.8	287.9 335.0	21305.9 21097.0	0.87	4004.6 392721.5	0.202 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	963.2 45721.4	101.8 83.4	10228.3 10084.3	0.87	1493.4 146451.1	0.155 0.001	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2500.0 111019.1	-394.0 -436.4	21173.7 20542.9	0.86	4018.5 394085.0	0.215 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3369.9 151688.6	326.4 373.4	21278.9 21278.9	0.86	3960.1 388348.7	0.239 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1219.6 47534.9	102.9 99.3	10211.5 10139.0	0.84	1484.1 145538.5	0.179 0.001	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2967.0 112411.2	-385.4 -430.1	21201.5 20574.5	0.85	3989.3 391216.6	0.236 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4005.5 161279.7	342.6 383.3	21305.9 21410.4	0.85	3906.3 383081.9	0.270 0.001	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1487.4 65515.9	126.6 132.4	10621.7 10590.2	0.85	1701.8 166892.5	0.207 0.001	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3430.9 112411.2	-373.5 -415.7	21201.5 20574.5	0.83	3955.3 387882.6	0.254 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4643.2 161279.7	350.7 384.9	21305.9 21410.4	0.84	3843.2 376885.7	0.299 0.001	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1756.5 65515.9	120.3 114.0	10621.7 10590.2	0.84	1685.2 165260.8	0.225 0.001	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3891.2 112411.2	-347.7 -405.6	21097.0 20574.5	0.83	3916.7 384095.8	0.274 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5286.8 161279.7	352.1 394.2	21305.9 21410.4	0.83	3770.0 369706.0	0.331 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	2023.3 63822.9	113.4 115.0	10621.7 10558.7	0.82	1666.0 163376.3	0.248 0.001	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4352.6 128140.4	-354.0 -414.8	25083.4 24567.5	0.83	4601.8 451279.0	0.252 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5937.0 175082.0	364.0 417.7	25341.3 25470.3	0.83	4450.8 436473.3	0.309 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2291.4 71082.5	116.8 127.3	12025.5 11989.3	0.83	1875.1 183883.8	0.247 0.001	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4813.2 123009.7	-362.0 -392.1	25083.4 24438.5	0.81	4562.7 447444.8	0.266 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6592.1 175082.0	403.3 426.8	25341.3 25470.3	0.81	4374.8 429018.9	0.335 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2560.2 69269.2	114.5 123.7	12025.5 11953.0	0.81	1853.5 181767.1	0.268 0.001	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5272.3 136403.6	-139.8 -375.3	25045.1 24759.7	0.87	4519.8 443240.0	0.284 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7261.5 157941.4	120.9 385.3	25116.4 25187.7	0.86	4288.9 420596.6	0.362 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2819.0 59624.8	31.5 92.3	11773.5 11733.4	0.85	1830.5 179508.6	0.282 0.001	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	424.8 111825.9	-160.9 -512.3	18588.3 18588.3	0.96	3694.8 362340.2	0.156 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	659.9 147466.1	-557.0 -1108.8	19140.4 18772.3	0.95	3691.5 362014.5	0.321 0.003	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	463.4 127803.1	-626.5 -1358.0	18864.4 18772.3	0.96	3694.4 362296.3	0.377 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	616.1 127803.1	-630.7 -1378.2	18864.4 18772.3	0.95	3692.2 362085.9	0.388 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	299.5 147466.1	-381.5 -871.5	19140.4 18772.3	0.97	3696.0 362456.1	0.244 0.002	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	258.8 111825.9	101.7 -140.5	18588.3 18588.3	0.99	3696.3 362485.0	0.052 0.000	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1043.1 86616.2	-403.5 -902.5	18006.0 18006.0	0.92	3683.0 361181.2	0.285 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1129.0 126220.4	-1048.0 -1319.9	18839.4 18376.4	0.92	3680.6 360942.9	0.391 0.004	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	935.8 120604.4	-1216.2 -1330.9	18746.8 18376.4	0.92	3685.8 361452.3	0.383 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1083.7 120604.4	-1214.7 -1324.9	18746.8 18376.4	0.91	3681.9 361071.0	0.388 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	641.3 126220.4	-881.1 -1177.4	18839.4 18376.4	0.94	3691.8 362045.3	0.335 0.003	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	325.3 86616.2	-152.7 -696.3	18006.0 18006.0	0.96	3695.8 362435.5	0.200 0.002	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1844.3 95917.6	77.2 -1318.2	20156.6 20156.6	0.93	4051.2 397285.5	0.399 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1691.2 146438.6	-808.2 -2234.6	21201.5 20365.5	0.93	4057.4 397893.5	0.595 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1413.3 146438.6	-807.4 -2452.1	21201.5 20365.5	0.93	4067.3 398862.6	0.635 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1555.2 146438.6	-807.9 -2454.1	21201.5 20365.5	0.93	4062.4 398389.5	0.641 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	914.7 146438.6	-782.5 -2116.9	21201.5 20365.5	0.95	4080.6 400166.8	0.538 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	191.7 95917.6	124.7 -1132.8	20156.6 20156.6	0.98	4089.7 401065.4	0.282 0.003	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2730.5 89000.1	141.8 -1908.1	19947.6 20156.6	0.92	4004.7 392730.6	0.579 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2177.4 146438.6	-732.6 -2772.7	21201.5 20365.5	0.92	4035.8 395780.1	0.742 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1892.8 146438.6	-881.9 -2738.2	21201.5 20365.5	0.92	4049.1 397081.8	0.720 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2026.8 146438.6	-881.7 -2737.6	21201.5 20365.5	0.92	4043.1 396491.6	0.725 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1379.9 146438.6	-741.7 -2808.7	21201.5 20365.5	0.94	4068.3 398967.6	0.718 0.007	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3630.8 120786.4	-715.2 -1833.9	20753.2 20122.3	0.88	3939.1 386296.6	0.587 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	2673.0 163295.0	-1587.3 -2714.8	21436.6 20542.9	0.90	4008.3 393079.4	0.736 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2374.6 144625.2	-1059.3 -2619.3	21173.7 20542.9	0.91	4025.6 394771.8	0.708 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2493.9 144625.2	-1059.8 -2619.6	21173.7 20542.9	0.91	4018.9 394119.6	0.713 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	1833.9 163295.0	-1578.9 -2702.9	21436.6 20542.9	0.92	4051.6 397328.3	0.702 0.007	OK
6F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5155.8 153590.6	-556.3 -2739.3	21305.9 20156.6	0.89	3785.6 371241.9	0.872 0.007	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2585.5 188158.0	-1409.7 -3508.8	21723.9 20574.5	0.92	4013.6 393596.4	0.924 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2862.8 146438.6	-637.6 -2490.1	21201.5 20574.5	0.91	3996.3 391899.2	0.706 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2960.5 146438.6	-636.1 -2489.7	21201.5 20574.5	0.91	3989.7 391260.2	0.710 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2885.4 188158.0	-1440.3 -3515.6	21723.9 20574.5	0.91	3994.8 391753.4	0.937 0.009	OK
5F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	6689.7 153590.6	-700.6 -2759.3	21305.9 20156.6	0.87	3577.5 350829.7	0.945 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2503.6 188158.0	-1503.4 -3553.9	21723.9 20574.5	0.92	4018.3 394064.8	0.930 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3351.9 146438.6	-828.1 -2914.0	21201.5 20574.5	0.90	3961.4 388484.5	0.821 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3423.9 146438.6	-828.1 -2915.5	21201.5 20574.5	0.90	3955.8 387935.9	0.825 0.008	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	3929.2 188158.0	-1598.0 -3512.3	21723.9 20574.5	0.89	3913.3 383761.9	0.976 0.009	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	8226.5 153590.6	-1214.6 -2543.3	21305.9 19947.6	0.83	3314.8 325075.5	0.957 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	2423.0 183231.9	-1998.5 -3386.6	21671.7 20574.5	0.91	4022.9 394511.0	0.880 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3839.7 139774.8	-1301.8 -2634.6	21097.0 20574.5	0.88	3921.3 384543.4	0.767 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3884.0 139774.8	-1301.8 -2634.4	21097.0 20574.5	0.88	3917.3 384158.7	0.769 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	4967.5 183231.9	-1989.8 -3304.0	21671.7 20574.5	0.87	3807.5 373383.6	0.962 0.009	OK
3F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	9768.1 166929.3	-1923.0 -1969.8	25341.3 23535.7	0.76	3893.6 381829.6	0.748 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	2350.1 203473.1	-2768.0 -2817.0	25857.2 24567.5	0.89	4726.1 463468.8	0.629 0.006	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4331.1 152243.7	-2087.8 -2112.8	25083.4 24567.5	0.83	4603.5 451448.4	0.555 0.005	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4344.9 152243.7	-2087.6 -2112.9	25083.4 24567.5	0.83	4602.4 451340.3	0.556 0.005	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	6002.6 203473.1	-2783.3 -2833.7	25857.2 24567.5	0.83	4443.5 435761.6	0.751 0.007	OK
2F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	11314.5 166929.3	-3061.7 -1183.7	25341.3 23535.7	0.82	3591.6 352220.5	1.044 0.009	NG
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	2281.5 203473.1	-3900.1 -1973.1	25857.2 24438.5	0.92	4729.0 463757.5	0.853 0.008	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4823.9 152243.7	-2903.3 -1296.9	25083.4 24438.5	0.87	4561.7 447351.1	0.744 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4804.9 152243.7	-2904.0 -1296.9	25083.4 24438.5	0.87	4563.4 447517.4	0.744 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	7035.3 203473.1	-3804.5 -1973.1	25857.2 24438.5	0.86	4318.8 423533.7	0.996 0.009	OK
1F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	12853.7 157941.4	-3310.5 -140.4	25187.7 24331.7	0.85	3247.2 318437.1	1.170 0.010	NG
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	2204.6 170675.5	-4699.2 -860.4	25401.7 24759.7	0.93	4732.2 464070.6	1.019 0.010	NG
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5312.0 150227.7	-4496.9 -411.6	25045.1 24759.7	0.90	4515.9 442858.5	1.090 0.010	NG
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5263.8 150227.7	-4501.8 -410.4	25045.1 24759.7	0.90	4520.6 443321.2	1.089 0.010	NG
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	8070.5 170675.5	-4193.2 -1028.9	25401.7 24759.7	0.86	4174.0 409332.6	1.123 0.010	NG

X 方向負加力時 B7L-M

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	557.1 122116.7	-326.3 -716.8	18772.3 19094.4	0.95	3693.2 362174.3	0.215 0.002	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	885.7 147466.1	-690.5 -1300.9	19140.4 19140.4	0.94	3687.0 361568.8	0.379 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	691.1 133896.2	-621.7 -1414.2	18956.4 19186.5	0.95	3691.0 361960.7	0.401 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	848.4 133896.2	-629.9 -1453.3	18956.4 19186.5	0.94	3687.8 361651.4	0.418 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	491.6 147466.1	-416.8 -948.9	19140.4 19140.4	0.96	3694.0 362261.9	0.272 0.003	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	412.9 122116.7	97.9 -145.5	18772.3 19094.4	0.99	3695.0 362352.9	0.061 0.000	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1271.6 93620.6	-501.0 -1048.3	18191.2 18746.8	0.91	3676.1 360505.9	0.333 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1410.7 138696.5	-1186.5 -1459.2	19024.6 18932.0	0.91	3671.3 360029.2	0.437 0.004	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1302.5 126220.4	-1217.0 -1330.7	18839.4 18932.0	0.90	3675.1 360404.2	0.397 0.004	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1406.1 126220.4	-1214.1 -1319.1	18839.4 18932.0	0.90	3671.4 360045.9	0.399 0.004	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	935.9 138696.5	-964.6 -1247.0	19024.6 18839.4	0.93	3685.8 361452.0	0.365 0.003	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	548.1 93620.6	-229.3 -766.2	18191.2 18746.8	0.95	3693.3 362186.9	0.228 0.002	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	2134.4 95917.6	90.5 -1350.3	20156.6 20783.5	0.93	4038.0 395988.4	0.420 0.003	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2080.3 153590.6	-807.2 -2321.5	21305.9 21097.0	0.92	4040.6 396244.7	0.629 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	1931.0 153590.6	-785.7 -2453.4	21305.9 21201.5	0.93	4047.4 396917.5	0.654 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1981.7 153590.6	-786.6 -2457.2	21305.9 21097.0	0.93	4045.2 396694.5	0.657 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1339.6 153590.6	-778.0 -2179.8	21305.9 21097.0	0.94	4069.6 399090.5	0.567 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	479.1 95917.6	137.4 -1184.0	20156.6 20783.5	0.97	4087.5 400848.8	0.306 0.003	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	3019.2 95917.6	200.5 -1929.0	20156.6 20783.5	0.92	3985.7 390865.7	0.598 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2728.9 153590.6	-660.2 -2772.3	21305.9 21097.0	0.92	4004.8 392740.4	0.762 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2562.6 153590.6	-823.0 -2765.5	21305.9 21097.0	0.92	4014.9 393729.1	0.751 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2556.9 153590.6	-822.9 -2764.3	21305.9 21097.0	0.92	4015.3 393761.8	0.751 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1890.6 153590.6	-665.9 -2814.5	21305.9 20992.5	0.93	4049.2 397091.1	0.739 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	262.8 95917.6	205.4 -1960.1	20156.6 20783.5	0.98	4089.4 401029.1	0.482 0.005	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	3906.9 126160.7	-678.0 -1899.3	20858.3 20753.2	0.88	3915.3 383958.5	0.610 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3382.6 167461.1	-1573.4 -2788.6	21489.2 21173.7	0.89	3959.1 388251.8	0.778 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3197.8 151688.6	-1017.9 -2679.6	21278.9 21278.9	0.90	3973.0 389618.0	0.752 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	3135.7 151688.6	-1018.1 -2679.9	21278.9 21173.7	0.90	3977.5 390060.0	0.751 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2443.2 167461.1	-1580.4 -2778.1	21489.2 21173.7	0.91	4021.8 394400.6	0.739 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	48.6 126160.7	-658.4 -1870.9	20858.3 20753.2	0.99	4090.1 401104.1	0.454 0.005	OK
6F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	5402.3 161279.7	-547.8 -2774.5	21410.4 20783.5	0.89	3755.8 368318.5	0.885 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3471.7 188158.0	-1419.5 -3513.5	21723.9 21410.4	0.90	3952.1 387565.6	0.954 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3837.7 153590.6	-632.0 -2526.3	21305.9 21410.4	0.90	3921.4 384560.7	0.751 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3699.2 153590.6	-632.1 -2526.1	21305.9 21410.4	0.90	3933.4 385732.7	0.745 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3574.1 188158.0	-1470.7 -3502.4	21723.9 21305.9	0.90	3943.8 386755.1	0.955 0.009	OK
5F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	6902.4 161279.7	-693.0 -2769.7	21410.4 20783.5	0.87	3544.3 347581.8	0.948 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3571.1 188158.0	-1522.3 -3541.4	21723.9 21410.4	0.90	3944.1 386779.5	0.962 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4483.1 153590.6	-811.6 -2917.4	21305.9 21410.4	0.89	3859.9 378527.1	0.865 0.008	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4266.0 153590.6	-814.6 -2917.1	21305.9 21410.4	0.89	3881.7 380661.4	0.856 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4703.5 188158.0	-1649.6 -3476.9	21723.9 21305.9	0.88	3836.7 376252.1	0.991 0.009	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	8410.8 161279.7	-1222.6 -2553.2	21410.4 20783.5	0.83	3279.7 321631.0	0.952 0.008	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	3673.4 188158.0	-2002.6 -3369.3	21723.9 21358.2	0.89	3935.6 385946.9	0.919 0.009	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5135.6 153590.6	-1311.4 -2650.2	21305.9 21410.4	0.86	3788.0 371475.4	0.820 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	4844.4 153590.6	-1310.2 -2647.3	21305.9 21358.2	0.87	3821.3 374740.6	0.807 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	5845.0 188158.0	-1992.6 -3258.0	21723.9 21305.9	0.86	3698.8 362725.0	0.980 0.009	OK
3F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	9929.2 175082.0	-1907.0 -1968.3	25470.3 24567.5	0.77	3864.2 378947.6	0.739 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3777.3 214486.2	-2750.9 -2817.5	25986.2 25470.3	0.87	4645.1 455527.1	0.670 0.006	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5796.1 166929.3	-2056.5 -2104.3	25341.3 25470.3	0.82	4466.1 437974.5	0.601 0.005	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5437.3 166929.3	-2059.6 -2105.6	25341.3 25470.3	0.82	4503.4 441635.5	0.589 0.005	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	7001.1 214486.2	-2776.2 -2836.9	25986.2 25470.3	0.82	4323.3 423969.4	0.779 0.007	OK
2F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	11457.6 175082.0	-3077.1 -1201.6	25470.3 24567.5	0.82	3561.5 349262.9	1.033 0.009	NG
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	3879.8 208870.8	-3906.6 -1988.5	25921.7 25470.3	0.90	4637.8 454814.0	0.900 0.009	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6463.6 166929.3	-2969.0 -1323.6	25341.3 25470.3	0.86	4390.3 430542.2	0.810 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6040.7 166929.3	-2960.0 -1321.2	25341.3 25470.3	0.86	4439.3 435345.4	0.793 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	8167.1 208870.8	-3744.1 -1988.5	25921.7 25470.3	0.85	4159.5 407907.9	1.013 0.009	NG
1F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	13005.4 157941.4	-3306.9 -129.0	25187.7 24759.7	0.85	3210.8 314874.6	1.167 0.011	NG
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	3979.7 175264.0	-4632.4 -862.6	25473.1 25187.7	0.91	4630.5 454101.0	1.062 0.010	NG
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7143.9 154012.1	-4312.1 -358.8	25116.4 25187.7	0.88	4304.6 422135.1	1.121 0.010	NG
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	6666.3 154012.1	-4360.3 -363.9	25116.4 25187.7	0.89	4365.7 428125.8	1.112 0.010	NG
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	9362.6 175264.0	-3961.8 -1119.4	25473.1 25187.7	0.85	3965.4 388874.5	1.118 0.010	NG

X方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.2 34040.0	-182.9 -353.3	8661.0 8911.5	0.94	1345.8 131978.8	0.275 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	194.5 44623.3	-407.2 -547.7	9005.5 8974.2	0.94	1346.2 132019.7	0.407 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	185.8 45823.0	-401.8 -513.4	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132026.0	0.382 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	303.6 43470.1	-372.1 -544.6	8974.2 8974.2	0.93	1345.2 131917.8	0.412 0.004	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	179.8 41293.9	-293.4 -466.1	8911.5 8942.9	0.95	1346.3 132030.1	0.349 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	60.4 34040.0	-48.5 -143.1	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132083.9	0.110 0.001	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	558.5 29415.7	-250.4 -346.2	8454.9 8707.0	0.88	1341.0 131505.3	0.297 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	403.1 44070.7	-659.7 -681.8	8990.6 8864.6	0.91	1343.8 131785.8	0.508 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	425.6 45255.5	-639.8 -682.2	9022.2 8927.6	0.91	1343.5 131750.8	0.511 0.005	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	541.2 42931.8	-575.1 -605.8	8959.1 8896.1	0.89	1341.3 131541.1	0.466 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	342.1 40782.6	-516.3 -537.2	8896.1 8833.1	0.91	1344.7 131871.1	0.405 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	38.7 29415.7	-233.2 -307.1	8454.9 8707.0	0.97	1346.9 132088.0	0.226 0.002	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	942.1 37689.7	-95.0 -505.0	9796.1 9868.1	0.91	1494.1 146516.5	0.407 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	657.0 50736.0	-705.8 -1091.2	10228.3 10012.2	0.91	1501.6 147259.8	0.730 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	650.6 50736.0	-1026.3 -1234.2	10228.3 10084.3	0.90	1501.8 147273.4	0.807 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	727.1 50736.0	-689.1 -1031.5	10228.3 10012.2	0.90	1500.0 147101.7	0.697 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	528.4 50736.0	-460.0 -883.8	10228.3 9940.2	0.92	1504.2 147508.2	0.599 0.006	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1327.7 36012.8	-131.1 -646.6	9724.1 9868.1	0.88	1479.5 145089.8	0.530 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	986.3 50736.0	-759.3 -1259.7	10228.3 10012.2	0.89	1492.6 146377.7	0.855 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	902.5 50736.0	-1055.2 -1427.7	10228.3 10084.3	0.88	1495.3 146635.6	0.941 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	805.5 50736.0	-753.7 -1271.0	10228.3 10012.2	0.90	1498.0 146905.6	0.851 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	738.6 50736.0	-499.6 -1006.5	10228.3 9940.2	0.91	1499.7 147074.1	0.690 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	1696.3 35566.8	-118.5 -596.7	9704.0 9704.0	0.87	1461.0 143272.5	0.536 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1301.0 50107.7	-690.0 -1192.9	10211.5 10102.7	0.87	1480.7 145204.1	0.837 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1148.4 50107.7	-938.2 -1387.0	10211.5 10139.0	0.87	1486.9 145813.4	0.935 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	884.9 50107.7	-686.3 -1185.8	10211.5 10102.7	0.90	1495.8 146687.0	0.804 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 565	958.4 48795.9	-461.0 -956.4	10175.2 10030.3	0.90	1493.5 146466.1	0.675 0.007	OK
6F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2046.8 43729.6	30.2 -629.6	10055.2 10055.2	0.90	1664.1 163197.2	0.543 0.004	OK
	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	1577.8 65515.9	-608.4 -1292.8	10590.2 10590.2	0.89	1696.5 166374.6	0.822 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1390.8 67277.3	-894.3 -1534.9	10621.7 10590.2	0.89	1707.1 167412.3	0.928 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	986.2 65515.9	-591.6 -1284.8	10590.2 10590.2	0.91	1725.5 169209.7	0.774 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	555 541	1222.3 60627.8	-340.2 -1020.4	10495.8 10558.7	0.91	1715.5 168235.4	0.657 0.006	OK
5F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	2384.2 40193.5	-36.7 -777.6	9929.3 10055.2	0.87	1635.7 160402.7	0.654 0.005	OK
	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	1839.0 65515.9	-659.9 -1364.7	10590.2 10558.7	0.88	1679.5 164706.7	0.879 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1626.9 67277.3	-945.4 -1562.5	10621.7 10590.2	0.88	1693.5 166080.3	0.957 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 541	1087.8 62194.6	-647.0 -1370.3	10527.3 10558.7	0.90	1721.4 168816.0	0.825 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	1495.6 57666.8	-403.1 -1136.3	10432.8 10495.8	0.89	1701.4 166846.6	0.739 0.007	OK
4F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	2710.3 40193.5	-214.0 -682.0	9929.3 9992.2	0.83	1604.0 157297.6	0.621 0.004	OK
	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	2095.9 63822.9	-823.3 -1293.9	10558.7 10527.3	0.85	1660.3 162817.4	0.852 0.008	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	1857.3 67277.3	-1057.4 -1499.7	10621.7 10558.7	0.86	1678.3 164580.3	0.935 0.009	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 548	1181.0 62194.6	-816.2 -1293.7	10527.3 10527.3	0.89	1717.4 168420.8	0.783 0.008	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	1762.5 57666.8	-574.1 -1048.5	10432.8 10495.8	0.86	1684.8 165221.4	0.705 0.006	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3026.6 41286.1	-506.5 -489.5	11120.0 11264.9	0.73	1810.4 177539.5	0.477 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2352.5 69269.0	-1086.1 -1115.2	11953.0 11916.8	0.82	1870.4 183423.2	0.679 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2085.1 72968.2	-1324.3 -1373.6	12025.5 11989.3	0.83	1890.0 185348.9	0.775 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	1268.1 67524.0	-1086.2 -1108.9	11916.8 11916.8	0.86	1935.4 189793.9	0.604 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	2027.0 62667.2	-858.4 -862.3	11808.2 11844.4	0.82	1894.0 185736.4	0.544 0.005	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3333.1 41286.1	-636.0 -196.3	11120.0 11264.9	0.81	1778.1 174376.7	0.587 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2611.1 69269.0	-1381.3 -841.7	11953.0 11916.8	0.84	1849.2 181340.7	0.836 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2309.3 72968.2	-1637.9 -1089.4	12025.5 11953.0	0.85	1873.7 183749.5	0.928 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	1350.3 67524.0	-1355.7 -830.2	11916.8 11916.8	0.89	1931.8 189444.7	0.738 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	2289.0 62667.2	-1054.8 -573.1	11808.2 11844.4	0.85	1875.3 183901.7	0.670 0.006	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	3632.7 47652.1	-1731.6 -27.0	11372.8 11372.8	0.86	1743.6 170989.7	1.141 0.010	NG
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	2883.1 59624.8	-1814.9 -536.1	11733.4 11693.4	0.86	1824.4 178914.9	1.080 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2528.2 61227.8	-1854.3 -778.5	11773.5 11733.4	0.86	1856.2 182031.5	1.059 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	598 598	1414.1 58084.0	-1909.8 -544.9	11693.4 11693.4	0.90	1928.9 189158.6	1.019 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	606 598	2521.4 56602.1	-1854.9 -350.8	11653.3 11693.4	0.87	1856.8 182087.0	1.082 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	424.8 111825.9	-292.8 -540.3	18588.3 18588.3	0.95	3694.8 362340.2	0.163 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	557.1 143886.5	330.5 485.3	18772.3 19094.4	0.95	3693.2 362174.3	0.155 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.2 41293.9	149.7 192.6	8661.0 8911.5	0.93	1345.8 131978.8	0.162 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1043.1 86616.2	-253.4 -256.6	18006.0 18006.0	0.89	3683.0 361181.2	0.121 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1271.6 120604.4	188.0 164.4	18191.2 18746.8	0.90	3676.1 360505.9	0.116 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	558.5 35221.2	99.9 95.1	8454.9 8707.0	0.88	1341.0 131505.3	0.132 0.001	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1844.3 95917.6	-253.0 -319.5	20156.6 20156.6	0.88	4051.2 397285.5	0.161 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	2134.4 122301.0	242.8 263.0	20156.6 20783.5	0.87	4038.0 395988.4	0.163 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	942.1 39486.6	117.1 116.1	9796.1 9868.1	0.85	1494.1 146516.5	0.163 0.001	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2730.5 95917.6	-246.0 -348.9	19947.6 20156.6	0.86	4004.7 392730.6	0.212 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	3019.2 122301.0	216.5 171.7	20156.6 20783.5	0.86	3985.7 390865.7	0.196 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1327.7 39486.6	106.4 89.5	9724.1 9868.1	0.83	1479.5 145089.8	0.197 0.001	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3630.8 94729.8	-320.2 -449.6	20753.2 20122.3	0.83	3939.1 386296.6	0.276 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	3906.9 120786.4	119.9 57.6	20858.3 20753.2	0.87	3915.3 383958.5	0.215 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	1696.3 35566.8	67.7 49.8	9704.0 9704.0	0.81	1461.0 143272.5	0.213 0.000	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5155.8 95917.6	-401.7 -439.5	21305.9 20156.6	0.78	3785.6 371241.9	0.344 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	5402.3 122301.0	19.7 -27.3	21410.4 20783.5	0.97	3755.8 368318.5	0.267 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2046.8 43729.6	41.1 31.0	10055.2 10055.2	0.81	1664.1 163197.2	0.224 0.000	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	6689.7 95917.6	-422.5 -414.9	21305.9 20156.6	0.74	3577.5 350829.7	0.414 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	6902.4 122301.0	-6.6 -23.4	21410.4 20783.5	0.85	3544.3 347581.8	0.337 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	2384.2 43729.6	23.3 18.9	9929.3 10055.2	0.79	1635.7 160402.7	0.251 0.000	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	8226.5 89000.1	-420.5 -418.0	21305.9 19947.6	0.70	3314.8 325075.5	0.491 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	8410.8 122301.0	-48.4 -49.1	21410.4 20783.5	0.74	3279.7 321631.0	0.414 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	2710.3 41905.7	0.5 2.5	9929.3 9992.2	0.85	1604.0 157297.6	0.274 0.000	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	9768.1 94391.3	-422.7 -442.5	25341.3 23535.7	0.69	3893.6 381829.6	0.486 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	9929.2 128140.4	-43.5 -54.5	25470.3 24567.5	0.75	3864.2 378947.6	0.413 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3026.6 44765.4	-7.9 -5.7	11120.0 11264.9	0.78	1810.4 177539.5	0.276 0.000	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	11314.5 94391.3	-457.2 -453.6	25341.3 23535.7	0.66	3591.6 352220.5	0.552 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	11457.6 128140.4	-127.8 -96.7	25470.3 24567.5	0.74	3561.5 349262.9	0.488 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	3333.1 44765.4	-33.9 -27.9	11120.0 11264.9	0.75	1778.1 174376.7	0.314 0.000	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	12853.7 118988.8	-224.6 -389.6	25187.7 24331.7	0.74	3247.2 318437.1	0.596 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	13005.4 136403.6	-31.8 15.1	25187.7 24759.7	0.92	3210.8 314874.6	0.532 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	3632.7 47652.1	-79.2 -25.3	11372.8 11372.8	0.82	1743.6 170989.7	0.355 0.000	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	659.9 122116.7	-539.8 -953.5	19140.4 18772.3	0.94	3691.5 362014.5	0.280 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	885.7 147466.1	333.5 572.0	19140.4 19140.4	0.94	3687.0 361568.8	0.192 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	194.5 43470.1	51.0 62.8	9005.5 8974.2	0.94	1346.2 132019.7	0.066 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1129.0 101510.3	-412.0 -398.7	18839.4 18376.4	0.90	3680.6 360942.9	0.162 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1410.7 132238.1	175.3 154.9	19024.6 18932.0	0.90	3671.3 360029.2	0.118 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	403.1 39768.0	27.3 30.8	8990.6 8864.6	0.91	1343.8 131785.8	0.066 0.000	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1691.2 103674.2	-448.2 -540.9	21201.5 20365.5	0.88	4057.4 397893.5	0.202 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2080.3 139774.8	220.9 269.6	21305.9 21097.0	0.89	4040.6 396244.7	0.158 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	657.0 43488.4	28.0 26.2	10228.3 10012.2	0.88	1501.6 147259.8	0.082 0.000	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2177.4 103674.2	-433.2 -526.3	21201.5 20365.5	0.87	4035.8 395780.1	0.221 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2728.9 139774.8	200.2 195.4	21305.9 21097.0	0.86	4004.8 392740.4	0.172 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	986.3 43488.4	24.3 13.1	10228.3 10012.2	0.88	1492.6 146377.7	0.113 0.000	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	2673.0 111019.1	-500.0 -604.2	21436.6 20542.9	0.86	4008.3 393079.4	0.260 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3382.6 144625.2	109.5 114.3	21489.2 21173.7	0.85	3959.1 388251.8	0.184 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1301.0 46322.1	-31.9 -26.1	10211.5 10102.7	0.85	1480.7 145204.1	0.147 0.000	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2585.5 112411.2	-550.6 -543.5	21723.9 20574.5	0.85	4013.6 393596.4	0.243 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3471.7 161279.7	16.8 -14.8	21723.9 21410.4	0.99	3952.1 387565.6	0.166 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	1577.8 65515.9	-78.1 -79.6	10590.2 10590.2	0.85	1696.5 166374.6	0.189 0.000	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	2503.6 112411.2	-553.1 -531.3	21723.9 20574.5	0.85	4018.3 394064.8	0.240 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3571.1 161279.7	7.8 -3.1	21723.9 21410.4	0.96	3944.1 386779.5	0.169 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	1839.0 63822.9	-84.8 -77.6	10590.2 10558.7	0.84	1679.5 164706.7	0.216 0.001	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	2423.0 112411.2	-546.2 -541.5	21671.7 20574.5	0.85	4022.9 394511.0	0.234 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	3673.4 157364.7	-13.3 -14.8	21723.9 21358.2	0.85	3935.6 385946.9	0.175 0.000	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	2095.9 62194.6	-87.6 -83.8	10558.7 10527.3	0.82	1660.3 162817.4	0.242 0.001	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	2350.1 128140.4	-554.0 -576.6	25857.2 24567.5	0.87	4726.1 463468.8	0.202 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3777.3 175082.0	-3.5 -14.2	25986.2 25470.3	0.91	4645.1 455527.1	0.151 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2352.5 67524.0	-86.8 -86.2	11953.0 11916.8	0.81	1870.4 183423.2	0.235 0.000	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	2281.5 123009.7	-612.8 -576.0	25857.2 24438.5	0.87	4729.0 463757.5	0.207 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	3879.8 175082.0	-43.9 -24.0	25921.7 25470.3	0.88	4637.8 454814.0	0.161 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2611.1 67524.0	-88.3 -83.5	11953.0 11916.8	0.81	1849.2 181340.7	0.257 0.000	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	2204.6 136403.6	-316.1 -492.1	25401.7 24759.7	0.90	4732.2 464070.6	0.183 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	3979.7 157941.4	10.5 108.1	25473.1 25187.7	0.91	4630.5 454101.0	0.179 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	2883.1 58084.0	-53.9 -46.1	11733.4 11693.4	0.79	1824.4 178914.9	0.270 0.000	OK

X方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	463.4 122116.7	-535.8 -995.7	18864.4 18772.3	0.95	3694.4 362296.3	0.282 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	691.1 151181.0	399.6 704.1	18956.4 19186.5	0.95	3691.0 361960.7	0.218 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	185.8 44623.3	125.1 148.3	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132026.0	0.125 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	935.8 101510.3	-392.8 -400.3	18746.8 18376.4	0.90	3685.8 361452.3	0.150 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1302.5 132238.1	242.4 235.4	18839.4 18932.0	0.90	3675.1 360404.2	0.129 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	425.6 41836.5	94.6 100.5	9022.2 8927.6	0.90	1343.5 131750.8	0.116 0.001	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1413.3 103674.2	-437.9 -524.0	21201.5 20365.5	0.89	4067.3 398862.6	0.185 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	1931.0 146438.6	284.8 341.0	21305.9 21201.5	0.89	4047.4 396917.5	0.167 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	650.6 45721.4	110.2 104.5	10228.3 10084.3	0.88	1501.8 147273.4	0.130 0.001	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	1892.8 103674.2	-421.7 -484.6	21201.5 20365.5	0.87	4049.1 397081.8	0.198 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2562.6 139774.8	271.1 290.6	21305.9 21097.0	0.87	4014.9 393729.1	0.184 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	902.5 45721.4	96.1 73.8	10228.3 10084.3	0.88	1495.3 146635.6	0.146 0.001	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	2374.6 111019.1	-443.2 -517.9	21173.7 20542.9	0.86	4025.6 394771.8	0.227 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3197.8 151688.6	247.2 271.2	21278.9 21278.9	0.86	3973.0 389618.0	0.209 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1148.4 47534.9	76.8 73.6	10211.5 10139.0	0.85	1486.9 145813.4	0.157 0.001	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	2862.8 112411.2	-463.5 -525.3	21201.5 20574.5	0.85	3996.3 391899.2	0.251 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3837.7 161279.7	219.1 246.1	21305.9 21410.4	0.85	3921.4 384560.7	0.233 0.001	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1390.8 65515.9	77.6 83.0	10621.7 10590.2	0.86	1707.1 167412.3	0.173 0.000	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	3351.9 112411.2	-459.7 -510.1	21201.5 20574.5	0.84	3961.4 388484.5	0.270 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4483.1 161279.7	213.4 244.8	21305.9 21410.4	0.84	3859.9 378527.1	0.262 0.001	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	1626.9 65515.9	65.8 64.8	10621.7 10590.2	0.84	1693.5 166080.3	0.186 0.000	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	3839.7 112411.2	-447.9 -507.9	21097.0 20574.5	0.83	3921.3 384543.4	0.293 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5135.6 161279.7	199.8 241.9	21305.9 21410.4	0.84	3788.0 371475.4	0.292 0.001	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	1857.3 63822.9	55.5 60.8	10621.7 10558.7	0.84	1678.3 164580.3	0.206 0.000	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	4331.1 128140.4	-453.6 -521.4	25083.4 24567.5	0.83	4603.5 451448.4	0.270 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5796.1 175082.0	207.3 251.7	25341.3 25470.3	0.83	4466.1 437974.5	0.274 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2085.1 71082.5	52.9 63.2	12025.5 11989.3	0.84	1890.0 185348.9	0.202 0.000	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	4823.9 123009.7	-488.6 -511.4	25083.4 24438.5	0.81	4561.7 447351.1	0.287 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6463.6 175082.0	196.5 239.7	25341.3 25470.3	0.83	4390.3 430542.2	0.298 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	2309.3 69269.0	47.2 54.0	12025.5 11953.0	0.83	1873.7 183749.5	0.217 0.000	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	5312.0 136403.6	-220.5 -450.6	25045.1 24759.7	0.85	4515.9 442858.5	0.298 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7143.9 157941.4	97.6 279.3	25116.4 25187.7	0.86	4304.6 422135.1	0.337 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	2528.2 59624.8	-8.3 39.4	11773.5 11733.4	0.92	1856.2 182031.5	0.235 0.000	OK

Y 方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	168.3 111825.9	130.1 484.9	18588.3 18588.3	0.98	3696.8 362534.4	0.137 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	519.9 143886.5	915.7 1537.1	18772.3 19094.4	0.95	3693.7 362225.4	0.425 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.9 41293.9	256.5 387.6	8661.0 8911.5	0.94	1345.8 131978.2	0.299 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	219.5 86616.2	504.5 981.7	18006.0 18006.0	0.96	3696.6 362509.0	0.268 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	977.8 120604.4	1221.1 1597.6	18191.2 18746.8	0.92	3684.7 361349.6	0.455 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	598.3 35221.2	386.0 463.6	8454.9 8707.0	0.88	1340.1 131419.0	0.379 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	180.5 95917.6	523.3 1221.2	20156.6 20156.6	0.97	4089.8 401070.1	0.299 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1434.5 122301.0	1448.4 2129.2	20156.6 20783.5	0.91	4066.6 398794.9	0.550 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1047.3 39486.6	398.1 596.1	9796.1 9868.1	0.86	1490.6 146175.3	0.458 0.004	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	48.8 95917.6	739.9 1891.4	19947.6 20156.6	0.98	4090.1 401104.1	0.458 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1918.8 122301.0	1449.9 2723.2	20156.6 20783.5	0.90	4048.0 396970.5	0.707 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1563.7 39486.6	387.2 681.9	9724.1 9868.1	0.84	1468.2 143977.1	0.558 0.005	OK
7F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	2410.3 120786.4	1053.7 2957.5	20858.3 20753.2	0.90	4023.6 394579.9	0.783 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	2114.8 35566.8	193.2 704.5	9704.0 9704.0	0.84	1434.5 140672.5	0.637 0.005	OK
6F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2928.6 122301.0	740.8 3357.7	21410.4 20783.5	0.91	3991.9 391471.4	0.903 0.009	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2667.5 43729.6	45.2 923.9	10055.2 10055.2	0.87	1608.4 157727.7	0.756 0.006	OK
5F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3432.8 122301.0	988.4 3580.5	21410.4 20783.5	0.89	3955.1 387867.5	0.970 0.009	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	3217.3 43729.6	148.0 1049.8	9929.3 10055.2	0.85	1546.7 151680.3	0.873 0.007	OK
4F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3917.1 122301.0	1609.8 3230.1	21410.4 20783.5	0.87	3914.4 383868.9	0.895 0.008	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	3759.5 41905.7	365.4 916.6	9929.3 9992.2	0.79	1474.6 144610.7	0.835 0.006	OK
3F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4389.7 128140.4	2300.1 2570.7	25470.3 24567.5	0.82	4598.8 450984.7	0.638 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4294.9 44765.4	611.6 688.9	11120.0 11264.9	0.71	1656.7 162471.3	0.661 0.004	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4854.3 128140.4	3179.8 1849.8	25470.3 24567.5	0.85	4559.0 447084.4	0.783 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4824.3 44765.4	783.4 445.1	11120.0 11264.9	0.74	1576.9 154638.4	0.766 0.005	OK
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	5303.5 136403.6	4499.1 890.2	25187.7 24759.7	0.88	4516.7 442940.3	1.078 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	5341.9 47652.1	1500.9 248.8	11372.8 11372.8	0.80	1489.8 146099.3	1.163 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	358.8 122116.7	-59.7 163.1	19140.4 18772.3	0.98	3695.5 362406.2	0.063 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	822.6 147466.1	1072.4 1758.7	19140.4 19140.4	0.94	3688.4 361706.5	0.493 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	264.1 43470.1	262.0 365.0	9005.5 8974.2	0.93	1345.6 131959.9	0.284 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	529.6 101510.3	467.2 931.2	18839.4 18376.4	0.95	3693.5 362212.4	0.268 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1455.5 132238.1	1415.6 1737.7	19024.6 18932.0	0.90	3669.6 359865.4	0.507 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	638.3 39768.0	383.6 478.4	8990.6 8864.6	0.89	1339.2 131326.1	0.392 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	596.7 103674.2	476.3 1182.0	21201.5 20365.5	0.95	4086.1 400706.7	0.304 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2116.2 139774.8	1734.7 2402.6	21305.9 21097.0	0.89	4038.8 396075.4	0.634 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1105.9 43488.4	569.9 674.4	10228.3 10012.2	0.85	1488.5 145969.7	0.502 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	590.8 103674.2	705.4 1834.5	21201.5 20365.5	0.95	4086.2 400714.6	0.457 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2726.4 139774.8	1422.9 2854.4	21305.9 21097.0	0.90	4005.0 392755.6	0.766 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1701.7 43488.4	475.3 852.6	10228.3 10012.2	0.85	1460.7 143242.8	0.667 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	519.2 111019.1	685.5 2468.0	21436.6 20542.9	0.96	4087.1 400803.9	0.605 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3375.5 144625.2	1952.5 3224.9	21489.2 21173.7	0.88	3959.6 388305.6	0.868 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	2328.8 46322.1	617.4 929.5	10211.5 10102.7	0.81	1418.7 139122.5	0.758 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	354.8 112411.2	337.3 3120.1	21723.9 20574.5	0.97	4088.7 400965.3	0.759 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3868.8 161279.7	1904.7 3805.1	21723.9 21410.4	0.88	3918.7 384290.8	1.023 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	3168.3 65515.9	642.7 1425.7	10590.2 10590.2	0.84	1552.7 152265.2	1.021 0.009	NG
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	192.4 112411.2	580.3 3351.3	21723.9 20574.5	0.98	4089.7 401065.1	0.810 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	4374.7 161279.7	1959.6 3783.3	21723.9 21410.4	0.87	3870.9 379605.6	1.036 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	4009.8 63822.9	781.3 1331.1	10590.2 10558.7	0.80	1437.5 140975.3	1.032 0.009	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	34.8 112411.2	1437.0 2970.5	21671.7 20574.5	0.99	4090.1 401105.4	0.719 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	4898.8 157364.7	2410.4 3667.7	21723.9 21358.2	0.85	3815.2 374145.5	1.020 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	4856.8 62194.6	834.4 1195.7	10558.7 10527.3	0.76	1294.4 126938.8	1.029 0.009	NG
3F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5489.6 175082.0	3137.3 3491.1	25986.2 25470.3	0.83	4498.1 441115.7	0.843 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	5710.1 67524.0	1052.6 1136.3	11953.0 11916.8	0.72	1422.5 139497.0	0.935 0.008	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	6090.6 175082.0	4026.0 2683.8	25921.7 25470.3	0.84	4433.7 434795.3	0.977 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6568.5 67524.0	1183.1 909.6	11953.0 11916.8	0.72	1249.4 122521.8	1.035 0.010	NG
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6706.6 157941.4	4357.6 1867.3	25473.1 25187.7	0.85	4360.7 427635.8	1.079 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	7435.9 58084.0	1096.8 808.3	11733.4 11693.4	0.69	1068.9 104826.0	1.078 0.010	NG

Y方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	375.7 122116.7	-71.0 147.8	18864.4 18772.3	0.99	3695.4 362390.3	0.060 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	863.7 151181.0	1040.2 1718.0	18956.4 19186.5	0.94	3687.5 361617.9	0.485 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	260.2 44623.3	255.2 342.0	9036.8 9005.5	0.93	1345.7 131963.7	0.267 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	570.0 101510.3	456.1 919.4	18746.8 18376.4	0.94	3693.0 362155.7	0.267 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1562.7 132238.1	1391.9 1712.0	18839.4 18932.0	0.90	3665.4 359452.3	0.505 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	674.2 41836.5	396.0 489.0	9022.2 8927.6	0.89	1338.3 131237.6	0.402 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	656.7 103674.2	469.9 1166.4	21201.5 20365.5	0.94	4085.2 400622.2	0.303 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	2269.7 146438.6	1727.4 2380.2	21305.9 21201.5	0.89	4031.1 395319.1	0.635 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1191.3 45721.4	574.6 682.7	10228.3 10084.3	0.85	1485.2 145649.8	0.514 0.005	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	666.6 103674.2	694.7 1820.4	21201.5 20365.5	0.94	4085.1 400607.5	0.456 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2927.7 139774.8	1421.7 2847.7	21305.9 21097.0	0.89	3992.0 391477.1	0.773 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1835.7 45721.4	471.0 848.2	10228.3 10084.3	0.84	1452.8 142469.6	0.676 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	609.1 111019.1	684.5 2455.4	21173.7 20542.9	0.95	4085.9 400689.9	0.605 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3620.5 151688.6	1972.5 3218.7	21278.9 21278.9	0.88	3940.0 386380.3	0.876 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	2513.8 47534.9	634.2 934.5	10211.5 10139.0	0.81	1403.8 137661.5	0.776 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	474.3 112411.2	339.8 3122.0	21201.5 20574.5	0.96	4087.6 400854.0	0.762 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4192.7 161279.7	1934.5 3778.0	21305.9 21410.4	0.88	3888.8 381357.8	1.030 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	3407.7 65515.9	668.6 1407.3	10621.7 10590.2	0.83	1522.7 149323.5	1.030 0.009	NG
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	339.1 112411.2	581.8 3348.5	21201.5 20574.5	0.97	4088.8 400977.6	0.811 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4765.8 161279.7	2004.9 3746.4	21305.9 21410.4	0.87	3829.9 375589.5	1.043 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	4302.7 65515.9	822.3 1304.5	10621.7 10590.2	0.79	1391.1 136424.5	1.040 0.010	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	204.2 112411.2	1437.1 2969.3	21097.0 20574.5	0.97	4089.7 401059.9	0.714 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5340.6 161279.7	2414.0 3623.0	21305.9 21410.4	0.85	3763.4 369063.6	1.028 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	5200.9 63822.9	851.4 1156.8	10621.7 10558.7	0.75	1228.4 120469.7	1.036 0.010	NG
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	23.5 128140.4	2085.0 2442.6	25083.4 24567.5	0.99	4777.2 468484.2	0.506 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5970.7 175082.0	3144.2 3486.7	25341.3 25470.3	0.82	4447.1 436108.9	0.859 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	6102.3 71082.5	1054.7 1124.3	12025.5 11989.3	0.72	1345.8 131979.0	0.958 0.009	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6604.6 175082.0	3992.5 2678.0	25341.3 25470.3	0.84	4373.2 428869.2	0.988 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	7007.7 69269.0	1134.0 914.5	12025.5 11953.0	0.71	1158.0 113561.3	1.045 0.010	NG
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7241.2 157941.4	4303.5 1903.3	25116.4 25187.7	0.85	4291.6 420863.8	1.087 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	7925.8 59624.8	993.0 868.4	11773.5 11733.4	0.66	967.0 94829.1	1.060 0.010	NG

Y 方向正加力時 47ℓ-M

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	376.9 122116.7	-70.2 147.5	18864.4 18772.3	0.99	3695.3 362389.2	0.060 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	858.5 151181.0	1064.4 1744.9	18956.4 19186.5	0.94	3687.6 361629.4	0.491 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	285.2 43470.1	260.9 365.0	8974.2 8974.2	0.93	1345.4 131938.1	0.286 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	571.7 101510.3	457.2 918.4	18746.8 18376.4	0.94	3692.9 362153.2	0.267 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1539.5 132238.1	1406.4 1727.2	18839.4 18932.0	0.90	3666.3 359544.2	0.508 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	665.7 40782.6	382.4 475.6	8959.1 8896.1	0.88	1338.5 131259.1	0.392 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	659.8 103674.2	472.8 1162.8	21201.5 20365.5	0.94	4085.2 400617.7	0.302 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2236.3 139774.8	1741.0 2387.6	21305.9 21097.0	0.89	4032.9 395488.1	0.634 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1150.5 43488.4	570.5 671.6	10228.3 10012.2	0.85	1486.8 145805.6	0.503 0.005	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	670.8 103674.2	691.2 1813.0	21201.5 20365.5	0.94	4085.0 400601.2	0.454 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2882.8 139774.8	1427.6 2850.2	21305.9 21097.0	0.89	3994.9 391770.3	0.771 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1765.3 43488.4	473.8 848.6	10228.3 10012.2	0.84	1457.0 142883.3	0.671 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	615.3 111019.1	684.7 2447.4	21173.7 20542.9	0.95	4085.8 400681.5	0.603 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	3565.2 144625.2	1970.5 3217.1	21278.9 21173.7	0.87	3944.5 386826.9	0.873 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	2411.3 46322.1	620.0 927.4	10211.5 10102.7	0.81	1412.1 138484.3	0.764 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	480.6 112411.2	342.0 3122.4	21201.5 20574.5	0.96	4087.5 400847.2	0.762 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4127.3 161279.7	1931.3 3784.6	21305.9 21410.4	0.88	3895.0 381968.8	1.029 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	3272.2 65515.9	651.1 1418.3	10590.2 10590.2	0.84	1539.9 151014.7	1.025 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	346.1 112411.2	583.4 3346.2	21201.5 20574.5	0.97	4088.8 400972.2	0.811 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4689.8 161279.7	1999.0 3753.8	21305.9 21410.4	0.87	3838.2 376397.4	1.042 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 541	4133.9 63822.9	793.2 1318.1	10527.3 10558.7	0.80	1418.3 139086.5	1.036 0.009	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	211.6 112411.2	1437.2 2968.0	21097.0 20574.5	0.97	4089.6 401056.4	0.714 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	5252.7 157364.7	2414.9 3631.7	21305.9 21358.2	0.85	3774.1 370109.0	1.025 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 548	4996.2 62194.6	838.6 1180.4	10527.3 10527.3	0.76	1268.2 124372.0	1.032 0.009	NG
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	31.2 128140.4	2086.4 2442.4	25083.4 24567.5	0.99	4777.2 468483.8	0.505 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5869.9 175082.0	3146.5 3488.8	25341.3 25470.3	0.83	4458.1 437192.6	0.856 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	5858.9 67524.0	1053.0 1129.3	11916.8 11916.8	0.72	1394.0 136702.1	0.943 0.008	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6490.4 175082.0	4002.9 2678.2	25341.3 25470.3	0.84	4387.1 430227.8	0.986 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	6722.7 67524.0	1162.4 907.6	11916.8 11916.8	0.72	1217.3 119375.8	1.037 0.010	NG
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7113.0 157941.4	4316.5 1895.7	25116.4 25187.7	0.85	4308.7 422535.7	1.085 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	598 598	7586.1 58084.0	1064.9 828.3	11693.4 11693.4	0.68	1037.7 101760.4	1.073 0.010	NG

Y 方向正加力時 57レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	355.8 122116.7	-60.0 158.6	19140.4 18772.3	0.98	3695.5 362409.0	0.061 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	815.2 147466.1	1098.0 1788.4	19140.4 19140.4	0.94	3688.5 361721.9	0.500 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	285.7 42361.1	269.7 393.7	8911.5 8942.9	0.93	1345.4 131937.6	0.306 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	523.0 101510.3	466.7 925.2	18839.4 18376.4	0.95	3693.6 362221.3	0.266 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	1430.6 126220.4	1426.7 1746.0	19024.6 18839.4	0.90	3670.5 359957.1	0.507 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	613.3 38790.8	369.8 462.8	8896.1 8833.1	0.89	1339.8 131384.9	0.379 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	586.5 103674.2	481.1 1167.0	21201.5 20365.5	0.95	4086.2 400720.3	0.301 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2081.2 139774.8	1745.4 2395.2	21305.9 21097.0	0.89	4040.5 396240.7	0.630 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1029.3 41415.1	555.2 655.6	10228.3 9940.2	0.85	1491.2 146236.4	0.484 0.004	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	576.1 103674.2	695.2 1810.7	21201.5 20365.5	0.95	4086.3 400733.9	0.450 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	2684.8 133555.7	1430.9 2841.5	21305.9 20992.5	0.89	4007.6 393008.3	0.761 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1570.7 41415.1	477.8 841.4	10228.3 9940.2	0.85	1467.8 143941.7	0.649 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	501.7 111019.1	686.2 2445.2	21436.6 20542.9	0.96	4087.3 400823.9	0.599 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3321.7 144625.2	1957.7 3221.3	21489.2 21173.7	0.88	3963.7 388711.1	0.865 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 565	2146.7 44031.8	603.3 923.8	10175.2 10030.3	0.82	1432.2 140450.7	0.740 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	345.4 112411.2	343.6 3120.9	21723.9 20574.5	0.97	4088.8 400972.7	0.759 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3799.7 153590.6	1903.8 3805.0	21723.9 21305.9	0.88	3924.7 384886.1	1.020 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	555 541	2934.3 63822.9	614.8 1437.4	10495.8 10558.7	0.85	1579.9 154935.0	1.011 0.009	NG
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	194.9 112411.2	585.1 3344.5	21723.9 20574.5	0.98	4089.7 401064.0	0.809 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4287.4 153590.6	1957.3 3788.6	21723.9 21305.9	0.87	3879.6 380455.2	1.033 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	3722.6 60627.8	743.0 1356.0	10432.8 10495.8	0.81	1479.9 145126.8	1.026 0.009	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	52.2 112411.2	1437.4 2966.5	21671.7 20574.5	0.98	4090.1 401103.7	0.717 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4789.7 153590.6	2410.6 3673.5	21723.9 21305.9	0.85	3827.3 375332.9	1.016 0.010	NG
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	4513.7 60627.8	819.6 1227.6	10432.8 10495.8	0.77	1355.7 132947.7	1.020 0.009	NG
3F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5356.2 175082.0	3142.9 3493.6	25986.2 25470.3	0.83	4511.5 442429.8	0.839 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	5309.3 64226.2	1047.1 1142.8	11808.2 11844.4	0.72	1495.5 146662.6	0.910 0.008	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5929.5 175082.0	4042.9 2679.9	25921.7 25470.3	0.85	4451.6 436554.2	0.975 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	6108.1 64226.2	1232.0 904.4	11808.2 11844.4	0.73	1344.6 131865.0	1.026 0.009	NG
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6514.1 157941.4	4377.0 1852.9	25473.1 25187.7	0.86	4384.2 429947.6	1.076 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	606 598	6912.2 58084.0	1207.7 743.7	11653.3 11693.4	0.72	1177.9 115509.7	1.097 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	173.0 111825.9	119.9 467.0	18588.3 18588.3	0.98	3696.8 362532.4	0.133 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	512.4 143886.5	906.6 1520.7	18772.3 19094.4	0.95	3693.8 362235.3	0.420 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	236.6 41293.9	257.0 387.5	8661.0 8911.5	0.94	1345.9 131985.7	0.298 0.003	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	229.9 86616.2	497.0 963.7	18006.0 18006.0	0.96	3696.5 362503.1	0.264 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	961.6 120604.4	1207.2 1576.8	18191.2 18746.8	0.92	3685.1 361389.7	0.449 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	581.3 35221.2	383.9 460.0	8454.9 8707.0	0.88	1340.5 131456.6	0.375 0.003	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	195.7 95917.6	518.0 1186.9	20156.6 20156.6	0.97	4089.7 401063.7	0.291 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1410.9 122301.0	1452.9 2093.8	20156.6 20783.5	0.91	4067.3 398870.3	0.541 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1018.0 39486.6	401.8 589.9	9796.1 9868.1	0.87	1491.6 146274.1	0.451 0.004	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	60.4 95917.6	750.0 1855.7	19947.6 20156.6	0.98	4090.1 401102.6	0.449 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1894.3 122301.0	1463.4 2700.5	20156.6 20783.5	0.90	4049.0 397075.2	0.700 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1523.5 39486.6	390.8 677.8	9724.1 9868.1	0.85	1470.2 144179.5	0.552 0.005	OK
7F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	2388.8 120786.4	1061.0 2945.8	20858.3 20753.2	0.90	4024.8 394696.0	0.780 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	2070.4 35566.8	195.3 701.1	9704.0 9704.0	0.85	1437.5 140975.3	0.631 0.005	OK
6F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2917.0 122301.0	747.2 3351.0	21410.4 20783.5	0.91	3992.7 391547.4	0.900 0.009	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2622.1 43729.6	47.9 922.0	10055.2 10055.2	0.87	1613.0 158177.2	0.751 0.006	OK
5F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3435.7 122301.0	997.4 3573.7	21410.4 20783.5	0.89	3954.9 387845.4	0.968 0.009	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	3173.5 43729.6	150.8 1047.0	9929.3 10055.2	0.85	1552.0 152203.3	0.867 0.007	OK
4F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3939.4 122301.0	1610.4 3222.1	21410.4 20783.5	0.87	3912.4 383671.8	0.894 0.008	OK
	C	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	3720.7 41905.7	365.6 914.0	9929.3 9992.2	0.79	1480.1 145152.6	0.830 0.006	OK
3F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4436.0 128140.4	2306.8 2570.0	25470.3 24567.5	0.82	4595.0 450613.1	0.639 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4264.5 44765.4	614.0 688.8	11120.0 11264.9	0.71	1661.1 162893.6	0.658 0.004	OK
2F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4929.4 128140.4	3199.2 1840.7	25470.3 24567.5	0.85	4552.2 446416.5	0.790 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4805.4 44765.4	788.6 442.3	11120.0 11264.9	0.74	1579.9 154933.0	0.767 0.005	OK
1F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	5411.1 136403.6	4488.1 874.1	25187.7 24759.7	0.88	4506.1 441893.1	1.080 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	5339.2 47652.1	1501.3 243.7	11372.8 11372.8	0.81	1490.3 146146.3	1.164 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	168.3 111825.9	-73.9 -94.8	18588.3 18588.3	0.97	3696.8 362534.4	0.034 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	358.8 147466.1	-50.7 -57.6	19140.4 18772.3	0.95	3695.5 362406.2	0.034 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	375.7 127803.1	-8.6 -10.1	18864.4 18772.3	0.95	3695.4 362390.3	0.023 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	376.9 127803.1	1.4 -0.5	18864.4 18772.3	0.98	3695.3 362389.2	0.020 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	355.8 147466.1	51.2 55.9	19140.4 18772.3	0.95	3695.5 362409.0	0.033 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	173.0 111825.9	79.1 98.8	18588.3 18588.3	0.96	3696.8 362532.4	0.035 0.000	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	219.5 86616.2	-55.9 -48.2	18006.0 18006.0	0.95	3696.6 362509.0	0.027 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	529.6 126220.4	-43.9 -39.8	18839.4 18376.4	0.94	3693.5 362212.4	0.040 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	570.0 120604.4	-10.8 -9.7	18746.8 18376.4	0.93	3693.0 362155.7	0.034 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	571.7 120604.4	0.9 -1.6	18746.8 18376.4	0.98	3692.9 362153.2	0.032 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	523.0 126220.4	40.8 32.7	18839.4 18376.4	0.94	3693.6 362221.3	0.039 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	229.9 86616.2	60.8 45.7	18006.0 18006.0	0.95	3696.5 362503.1	0.029 0.000	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	180.5 95917.6	-60.1 -61.9	20156.6 20156.6	0.96	4089.8 401070.1	0.023 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	596.7 146438.6	-49.3 -50.4	21201.5 20365.5	0.94	4086.1 400706.7	0.041 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	656.7 146438.6	-16.6 -20.9	21201.5 20365.5	0.94	4085.2 400622.2	0.037 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	659.8 146438.6	-3.6 -8.6	21201.5 20365.5	0.95	4085.2 400617.7	0.034 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	586.5 146438.6	37.0 28.6	21201.5 20365.5	0.94	4086.2 400720.3	0.037 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	195.7 95917.6	62.8 51.6	20156.6 20156.6	0.96	4089.7 401063.7	0.024 0.000	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	48.8 89000.1	-57.0 -61.1	19947.6 20156.6	0.98	4090.1 401104.1	0.017 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	590.8 146438.6	-52.9 -55.1	21201.5 20365.5	0.94	4086.2 400714.6	0.042 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	666.6 146438.6	-26.8 -29.1	21201.5 20365.5	0.94	4085.1 400607.5	0.039 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	670.8 146438.6	-14.0 -18.2	21201.5 20365.5	0.94	4085.0 400601.2	0.037 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	576.1 146438.6	21.0 14.8	21201.5 20365.5	0.95	4086.3 400733.9	0.033 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	60.4 89000.1	49.9 38.7	19947.6 20156.6	0.98	4090.1 401102.6	0.015 0.000	OK
7F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	519.2 163295.0	-74.0 -60.4	21436.6 20542.9	0.95	4087.1 400803.9	0.042 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	609.1 144625.2	-32.9 -33.3	21173.7 20542.9	0.94	4085.9 400689.9	0.037 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	615.3 144625.2	-23.3 -22.9	21173.7 20542.9	0.94	4085.8 400681.5	0.035 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	501.7 163295.0	17.4 8.7	21436.6 20542.9	0.96	4087.3 400823.9	0.029 0.000	OK
6F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	354.8 188158.0	-81.5 -90.0	21723.9 20574.5	0.96	4088.7 400965.3	0.038 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	474.3 146438.6	-34.4 -32.2	21201.5 20574.5	0.94	4087.6 400854.0	0.031 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	480.6 146438.6	-25.8 -25.0	21201.5 20574.5	0.94	4087.5 400847.2	0.029 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	345.4 188158.0	11.1 13.4	21723.9 20574.5	0.96	4088.8 400972.7	0.020 0.000	OK
5F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	192.4 188158.0	-77.0 -82.6	21723.9 20574.5	0.97	4089.7 401065.1	0.029 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	339.1 146438.6	-37.8 -36.1	21201.5 20574.5	0.95	4088.8 400977.6	0.025 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	346.1 146438.6	-30.1 -28.7	21201.5 20574.5	0.95	4088.8 400972.2	0.024 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	194.9 188158.0	-3.4 -2.3	21723.9 20574.5	0.97	4089.7 401064.0	0.010 0.000	OK
4F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	34.8 183231.9	-72.6 -79.2	21671.7 20574.5	0.99	4090.1 401105.4	0.021 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	204.2 139774.8	-39.8 -37.8	21097.0 20574.5	0.96	4089.7 401059.9	0.019 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	211.6 139774.8	-33.6 -31.9	21097.0 20574.5	0.96	4089.6 401056.4	0.018 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	52.2 183231.9	-17.2 -15.7	21671.7 20574.5	0.98	4090.1 401103.7	0.007 0.000	OK
3F	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	23.5 152243.7	-43.0 -41.0	25083.4 24567.5	0.99	4777.2 468484.2	0.010 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	31.2 152243.7	-37.6 -35.7	25083.4 24567.5	0.99	4777.2 468483.8	0.009 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	519.9 122116.7	-160.4 -199.7	18772.3 19094.4	0.94	3693.7 362225.4	0.079 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	822.6 147466.1	-129.4 -143.0	19140.4 19140.4	0.93	3688.4 361706.5	0.079 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	863.7 133896.2	-12.3 -11.8	18956.4 19186.5	0.92	3687.5 361617.9	0.049 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	858.5 133896.2	27.6 30.2	18956.4 19186.5	0.92	3687.6 361629.4	0.053 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	815.2 147466.1	123.4 136.8	19140.4 19140.4	0.93	3688.5 361721.9	0.077 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	512.4 122116.7	150.6 188.8	18772.3 19094.4	0.94	3693.8 362235.3	0.076 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	977.8 93620.6	-122.7 -97.8	18191.2 18746.8	0.91	3684.7 361349.6	0.084 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1455.5 138696.5	-108.7 -90.9	19024.6 18932.0	0.91	3669.6 359865.4	0.104 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1562.7 126220.4	-14.0 -8.6	18839.4 18932.0	0.91	3665.4 359452.3	0.086 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1539.5 126220.4	30.6 21.6	18839.4 18932.0	0.91	3666.3 359544.2	0.089 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	1430.6 138696.5	105.4 89.9	19024.6 18839.4	0.91	3670.5 359957.1	0.102 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	961.6 93620.6	114.3 93.8	18191.2 18746.8	0.91	3685.1 361389.7	0.081 0.000	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1434.5 95917.6	-130.4 -116.6	20156.6 20783.5	0.88	4066.6 398794.9	0.100 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2116.2 153590.6	-112.2 -99.5	21305.9 21097.0	0.89	4038.8 396075.4	0.125 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	2269.7 153590.6	-13.9 -10.7	21305.9 21201.5	0.89	4031.1 395319.1	0.110 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2236.3 153590.6	37.0 37.3	21305.9 21097.0	0.88	4032.9 395488.1	0.114 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2081.2 153590.6	112.9 105.2	21305.9 21097.0	0.89	4040.5 396240.7	0.123 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1410.9 95917.6	122.3 115.4	20156.6 20783.5	0.88	4067.3 398870.3	0.097 0.000	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1918.8 95917.6	-110.4 -99.2	20156.6 20783.5	0.87	4048.0 396970.5	0.119 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2726.4 153590.6	-92.3 -83.6	21305.9 21097.0	0.87	4005.0 392755.6	0.149 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2927.7 153590.6	-8.9 -4.0	21305.9 21097.0	0.90	3992.0 391477.1	0.141 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2882.8 153590.6	41.2 38.9	21305.9 21097.0	0.87	3994.9 391770.3	0.146 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	2684.8 153590.6	103.4 99.9	21305.9 20992.5	0.87	4007.6 393008.3	0.150 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1894.3 95917.6	108.0 105.4	20156.6 20783.5	0.86	4049.0 397075.2	0.117 0.000	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	2410.3 126160.7	-142.1 -102.1	20858.3 20753.2	0.88	4023.6 394579.9	0.147 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3375.5 167461.1	-122.8 -83.3	21489.2 21173.7	0.88	3959.6 388305.6	0.186 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	3620.5 151688.6	1.0 0.5	21278.9 21278.9	0.89	3940.0 386380.3	0.170 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	3565.2 151688.6	43.7 41.3	21278.9 21173.7	0.85	3944.5 386826.9	0.178 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	3321.7 167461.1	148.1 107.7	21489.2 21173.7	0.88	3963.7 388711.1	0.189 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	2388.8 126160.7	150.3 112.9	20858.3 20753.2	0.88	4024.8 394696.0	0.148 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2928.6 161279.7	-140.6 -148.5	21410.4 20783.5	0.87	3991.9 391471.4	0.173 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3868.8 188158.0	-113.3 -97.6	21723.9 21410.4	0.87	3918.7 384290.8	0.205 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4192.7 153590.6	6.2 6.0	21305.9 21410.4	0.84	3888.8 381357.8	0.198 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4127.3 153590.6	42.2 30.5	21305.9 21410.4	0.86	3895.0 381968.8	0.203 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3799.7 188158.0	152.3 130.1	21723.9 21305.9	0.87	3924.7 384886.1	0.211 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2917.0 161279.7	158.6 171.2	21410.4 20783.5	0.87	3992.7 391547.4	0.177 0.000	OK
5F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3432.8 161279.7	-108.5 -108.4	21410.4 20783.5	0.85	3955.1 387867.5	0.188 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	4374.7 188158.0	-78.4 -64.7	21723.9 21410.4	0.86	3870.9 379605.6	0.221 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4765.8 153590.6	11.1 8.2	21305.9 21410.4	0.85	3829.9 375589.5	0.226 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4689.8 153590.6	43.1 32.0	21305.9 21410.4	0.85	3838.2 376397.4	0.229 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4287.4 188158.0	123.6 97.8	21723.9 21305.9	0.86	3879.6 380455.2	0.228 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3435.7 161279.7	133.5 135.0	21410.4 20783.5	0.85	3954.9 387845.4	0.194 0.000	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3917.1 161279.7	-77.2 -84.0	21410.4 20783.5	0.85	3914.4 383868.9	0.206 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	4898.8 188158.0	-43.8 -43.8	21723.9 21358.2	0.84	3815.2 374145.5	0.239 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	5340.6 153590.6	14.7 10.8	21305.9 21410.4	0.84	3763.4 369063.6	0.254 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	5252.7 153590.6	38.4 29.8	21305.9 21358.2	0.84	3774.1 370109.0	0.255 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4789.7 188158.0	96.1 89.9	21723.9 21305.9	0.85	3827.3 375332.9	0.245 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	3939.4 161279.7	111.1 117.7	21410.4 20783.5	0.85	3912.4 383671.8	0.215 0.000	OK
3F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4389.7 175082.0	-69.5 -74.3	25470.3 24567.5	0.85	4598.8 450984.7	0.192 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5489.6 214486.2	-34.4 -38.7	25986.2 25470.3	0.85	4498.1 441115.7	0.223 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5970.7 166929.3	16.3 14.9	25341.3 25470.3	0.82	4447.1 436108.9	0.239 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5869.9 166929.3	37.5 35.7	25341.3 25470.3	0.82	4458.1 437192.6	0.238 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5356.2 214486.2	90.9 97.2	25986.2 25470.3	0.85	4511.5 442429.8	0.228 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4436.0 175082.0	103.4 111.1	25470.3 24567.5	0.85	4595.0 450613.1	0.201 0.000	OK
2F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4854.3 175082.0	-49.4 -54.1	25470.3 24567.5	0.84	4559.0 447084.4	0.207 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	6090.6 208870.8	-8.8 -15.8	25921.7 25470.3	0.87	4433.7 434795.3	0.242 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6604.6 166929.3	20.7 20.6	25341.3 25470.3	0.80	4373.2 428869.2	0.264 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6490.4 166929.3	33.7 35.3	25341.3 25470.3	0.81	4387.1 430227.8	0.262 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5929.5 208870.8	73.3 86.9	25921.7 25470.3	0.84	4451.6 436554.2	0.249 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	4929.4 175082.0	95.7 103.3	25470.3 24567.5	0.84	4552.2 446416.5	0.219 0.000	OK
1F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	5303.5 157941.4	-0.9 -28.0	25187.7 24759.7	0.91	4516.7 442940.3	0.220 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6706.6 175264.0	21.9 12.3	25473.1 25187.7	0.85	4360.7 427635.8	0.270 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7241.2 154012.1	19.9 23.3	25116.4 25187.7	0.80	4291.6 420863.8	0.292 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	7113.0 154012.1	22.9 32.1	25116.4 25187.7	0.82	4308.7 422535.7	0.289 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6514.1 175264.0	23.9 60.8	25473.1 25187.7	0.87	4384.2 429947.6	0.270 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	5411.1 157941.4	41.0 78.2	25187.7 24759.7	0.86	4506.1 441893.1	0.233 0.000	OK

Y 方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.9 34040.0	-78.8 -120.9	8661.0 8911.5	0.93	1345.8 131978.2	0.112 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	264.1 44623.3	-88.0 -94.6	9005.5 8974.2	0.93	1345.6 131959.9	0.095 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	260.2 45823.0	-2.2 -1.0	9036.8 9005.5	0.94	1345.7 131963.7	0.030 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	285.2 43470.1	46.5 47.7	8974.2 8974.2	0.92	1345.4 131938.1	0.065 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	285.7 41293.9	64.0 77.7	8911.5 8942.9	0.92	1345.4 131937.6	0.086 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	236.6 34040.0	62.8 96.8	8661.0 8911.5	0.93	1345.9 131985.7	0.095 0.001	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	598.3 29415.7	-71.3 -48.9	8454.9 8707.0	0.88	1340.1 131419.0	0.118 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	638.3 44070.7	-90.2 -78.0	8990.6 8864.6	0.89	1339.2 131326.1	0.132 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	674.2 45255.5	-1.2 -1.2	9022.2 8927.6	0.88	1338.3 131237.6	0.076 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	665.7 42931.8	48.8 44.2	8959.1 8896.1	0.88	1338.5 131259.1	0.107 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	613.3 40782.6	65.6 54.3	8896.1 8833.1	0.89	1339.8 131384.9	0.113 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	581.3 29415.7	55.6 39.9	8454.9 8707.0	0.88	1340.5 131456.6	0.106 0.000	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1047.3 37689.7	-88.7 -92.9	9796.1 9868.1	0.84	1490.6 146175.3	0.160 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1105.9 50736.0	-103.7 -105.2	10228.3 10012.2	0.85	1488.5 145969.7	0.171 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1191.3 50736.0	1.5 2.8	10228.3 10084.3	0.88	1485.2 145649.8	0.120 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1150.5 50736.0	58.1 61.0	10228.3 10012.2	0.85	1486.8 145805.6	0.150 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1029.3 50736.0	81.8 85.8	10228.3 9940.2	0.86	1491.2 146236.4	0.154 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1018.0 37689.7	71.0 77.3	9796.1 9868.1	0.84	1491.6 146274.1	0.148 0.001	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1563.7 36012.8	-82.4 -79.0	9724.1 9868.1	0.80	1468.2 143977.1	0.206 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1701.7 50736.0	-95.0 -94.1	10228.3 10012.2	0.82	1460.7 143242.8	0.223 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1835.7 50736.0	6.7 8.1	10228.3 10084.3	0.83	1452.8 142469.6	0.187 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1765.3 50736.0	60.3 62.3	10228.3 10012.2	0.82	1457.0 142883.3	0.211 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1570.7 50736.0	83.4 85.2	10228.3 9940.2	0.83	1467.8 143941.7	0.206 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1523.5 36012.8	71.9 72.9	9724.1 9868.1	0.80	1470.2 144179.5	0.197 0.001	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	2114.8 35566.8	-75.9 -77.2	9704.0 9704.0	0.76	1434.5 140672.5	0.259 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	2328.8 50107.7	-90.9 -89.9	10211.5 10102.7	0.79	1418.7 139122.5	0.280 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	2513.8 50107.7	11.8 12.6	10211.5 10139.0	0.78	1403.8 137661.5	0.255 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	2411.3 50107.7	63.7 65.1	10211.5 10102.7	0.78	1412.1 138484.3	0.274 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 565	2146.7 48795.9	85.8 87.8	10175.2 10030.3	0.79	1432.2 140450.7	0.262 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 629	2070.4 35566.8	71.0 74.9	9704.0 9704.0	0.77	1437.5 140975.3	0.254 0.001	OK
6F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2667.5 43729.6	-80.3 -84.2	10055.2 10055.2	0.76	1608.4 157727.7	0.304 0.001	OK
	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	3168.3 65515.9	-94.2 -79.3	10590.2 10590.2	0.80	1552.7 152265.2	0.344 0.001	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	3407.7 67277.3	16.6 14.1	10621.7 10590.2	0.79	1522.7 149323.5	0.330 0.000	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 534	3272.2 65515.9	70.7 59.2	10590.2 10590.2	0.79	1539.9 151014.7	0.343 0.000	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	555 541	2934.3 60627.8	98.3 87.5	10495.8 10558.7	0.79	1579.9 154935.0	0.326 0.001	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	653 653	2622.1 43729.6	79.2 85.8	10055.2 10055.2	0.76	1613.0 158177.2	0.301 0.001	OK
5F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	3217.3 40193.5	-68.2 -68.9	9929.3 10055.2	0.72	1546.7 151680.3	0.355 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	534 541	4009.8 65515.9	-79.2 -64.3	10590.2 10558.7	0.78	1437.5 140975.3	0.417 0.001	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 534	4302.7 67277.3	21.3 16.8	10621.7 10590.2	0.77	1391.1 136424.5	0.416 0.000	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 541	4133.9 62194.6	68.4 55.8	10527.3 10558.7	0.77	1418.3 139086.5	0.425 0.000	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	3722.6 57666.8	89.6 73.3	10432.8 10495.8	0.77	1479.9 145126.8	0.399 0.001	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 653	3173.5 40193.5	72.6 75.7	9929.3 10055.2	0.72	1552.0 152203.3	0.354 0.000	OK
4F	1	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	3759.5 40193.5	-52.7 -57.4	9929.3 9992.2	0.71	1474.6 144610.7	0.404 0.000	OK
	2	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	541 548	4856.8 63822.9	-59.2 -52.2	10558.7 10527.3	0.74	1294.4 126938.8	0.489 0.000	OK
	3	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	527 541	5200.9 67277.3	21.3 15.9	10621.7 10558.7	0.76	1228.4 120469.7	0.503 0.000	OK
	4	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	548 548	4996.2 62194.6	61.5 51.8	10527.3 10527.3	0.74	1268.2 124372.0	0.503 0.000	OK
	5	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	569 555	4513.7 57666.8	75.5 66.0	10432.8 10495.8	0.74	1355.7 132947.7	0.467 0.001	OK
	6	309.0 92197	4878.3 357.5	17.3 17.3	681 667	3720.7 40193.5	64.6 69.5	9929.3 9992.2	0.71	1480.1 145152.6	0.406 0.000	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4294.9 41286.1	-46.5 -49.4	11120.0 11264.9	0.69	1656.7 162471.3	0.406 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	5710.1 69269.0	-50.2 -48.1	11953.0 11916.8	0.72	1422.5 139497.0	0.499 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	6102.3 72968.2	23.4 22.0	12025.5 11989.3	0.72	1345.8 131979.0	0.518 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	5858.9 67524.0	60.0 56.3	11916.8 11916.8	0.71	1394.0 136702.1	0.516 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	5309.3 62667.2	70.6 69.4	11808.2 11844.4	0.71	1495.5 146662.6	0.478 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4264.5 41286.1	59.5 63.7	11120.0 11264.9	0.69	1661.1 162893.6	0.408 0.000	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4824.3 41286.1	-31.1 -34.1	11120.0 11264.9	0.67	1576.9 154638.4	0.447 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6568.5 69269.0	-22.2 -31.9	11953.0 11916.8	0.74	1249.4 122521.8	0.564 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 548	7007.7 72968.2	22.8 24.6	12025.5 11953.0	0.70	1158.0 113561.3	0.596 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	6722.7 67524.0	42.2 52.5	11916.8 11916.8	0.72	1217.3 119375.8	0.585 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	6108.1 62667.2	51.5 60.4	11808.2 11844.4	0.71	1344.6 131865.0	0.542 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4805.4 41286.1	53.1 57.5	11120.0 11264.9	0.67	1579.9 154933.0	0.454 0.000	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	5341.9 47652.1	5.3 -10.1	11372.8 11372.8	0.92	1489.8 146099.3	0.475 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 598	7435.9 59624.8	11.6 -6.6	11733.4 11693.4	0.92	1068.9 104826.0	0.642 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 590	7925.8 61227.8	15.2 23.8	11773.5 11733.4	0.70	967.0 94829.1	0.685 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	598 598	7586.1 58084.0	18.1 39.9	11693.4 11693.4	0.74	1037.7 101760.4	0.666 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	606 598	6912.2 56602.1	17.4 42.9	11653.3 11693.4	0.75	1177.9 115509.7	0.612 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	660 660	5339.2 47652.1	18.5 39.1	11372.8 11372.8	0.75	1490.3 146146.3	0.486 0.000	OK

Y方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	491.4 111825.9	-715.9 -1430.1	18588.3 18588.3	0.95	3694.0 362262.2	0.396 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	387.3 143886.5	-347.2 -743.1	18772.3 19094.4	0.96	3695.2 362379.0	0.214 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	56.7 41293.9	-56.8 -131.6	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132084.7	0.102 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1090.0 86616.2	-952.4 -1369.4	18006.0 18006.0	0.90	3681.7 361053.4	0.400 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	702.0 120604.4	-837.4 -1290.8	18191.2 18746.8	0.94	3690.8 361941.2	0.368 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	11.0 35221.2	-215.3 -318.7	8454.9 8707.0	0.99	1346.9 132090.5	0.234 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1774.2 95917.6	-971.6 -1764.3	20156.6 20156.6	0.89	4054.1 397570.3	0.481 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1029.8 122301.0	-1042.7 -1718.3	20156.6 20783.5	0.93	4078.0 399915.3	0.444 0.004	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2533.1 95917.6	-843.2 -2140.9	19947.6 20156.6	0.89	4016.6 393898.0	0.604 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1407.7 122301.0	-1379.6 -2502.3	20156.6 20783.5	0.92	4067.4 398880.3	0.637 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3339.1 94729.8	-435.8 -2299.6	20753.2 20122.3	0.89	3962.4 388580.6	0.684 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	1755.8 120786.4	-1058.0 -2978.3	20858.3 20753.2	0.92	4054.8 397643.1	0.763 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	4175.1 95917.6	-34.3 -2730.2	21305.9 20156.6	0.89	3890.4 381522.7	0.831 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2155.1 122301.0	-662.6 -3296.0	21410.4 20783.5	0.92	4036.9 395889.0	0.859 0.008	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5002.9 95917.6	-324.4 -3028.6	21305.9 20156.6	0.87	3803.4 372987.0	0.931 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2545.9 122301.0	-954.6 -3599.8	21410.4 20783.5	0.91	4015.9 393824.9	0.939 0.009	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	5815.5 89000.1	-989.2 -2623.4	21305.9 19947.6	0.82	3702.7 363110.5	0.857 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2921.8 122301.0	-1538.0 -3204.2	21410.4 20783.5	0.89	3992.4 391516.0	0.851 0.008	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	6618.0 94391.3	-1561.2 -1945.2	25341.3 23535.7	0.76	4371.6 428708.0	0.615 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3287.5 128140.4	-2240.7 -2584.2	25470.3 24567.5	0.85	4677.1 458669.6	0.606 0.006	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	7411.0 94391.3	-2604.9 -1315.9	25341.3 23535.7	0.79	4268.6 418604.3	0.782 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3644.9 128140.4	-2987.5 -1866.5	25470.3 24567.5	0.86	4654.2 456419.2	0.704 0.007	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	8188.1 118988.8	-4171.2 -153.9	25187.7 24331.7	0.86	4156.3 407595.3	1.147 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	3981.8 136403.6	-4632.7 -986.3	25187.7 24759.7	0.90	4630.4 454085.8	1.056 0.010	NG

Y方向負加力時 27フレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	652.0 122116.7	-1006.3 -1875.1	19140.4 18772.3	0.94	3691.7 362027.7	0.516 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	613.6 147466.1	-220.5 -501.4	19140.4 19140.4	0.95	3692.3 362089.9	0.162 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	179.6 43470.1	14.2 -36.5	9005.5 8974.2	0.98	1346.3 132030.2	0.047 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1348.9 101510.3	-1263.8 -1585.8	18839.4 18376.4	0.90	3673.5 360247.1	0.463 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1015.1 132238.1	-845.5 -1286.9	19024.6 18932.0	0.93	3683.8 361254.8	0.379 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	253.2 39768.0	-176.6 -275.6	8990.6 8864.6	0.93	1345.7 131970.4	0.221 0.002	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2167.6 103674.2	-1215.0 -2106.5	21201.5 20365.5	0.89	4036.3 395827.9	0.572 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1443.0 139774.8	-1117.3 -1761.3	21305.9 21097.0	0.92	4066.3 398767.4	0.467 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	211.7 43488.4	-332.5 -449.5	10228.3 10012.2	0.94	1508.1 147890.4	0.302 0.003	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3037.5 103674.2	-948.5 -2249.3	21201.5 20365.5	0.88	3984.4 390740.9	0.647 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1969.9 139774.8	-1234.4 -2474.6	21305.9 21097.0	0.91	4045.7 396747.0	0.652 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	26.3 43488.4	-455.7 -727.9	10228.3 10012.2	0.98	1508.8 147962.4	0.476 0.005	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	3981.6 111019.1	-813.7 -2524.9	21436.6 20542.9	0.87	3908.5 383296.5	0.754 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2477.7 144625.2	-1853.8 -3201.3	21489.2 21173.7	0.90	4019.8 394209.7	0.831 0.008	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	4977.0 112411.2	-572.2 -3121.8	21723.9 20574.5	0.88	3806.4 373277.8	0.941 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3076.2 161279.7	-1759.8 -3816.1	21723.9 21410.4	0.90	3981.7 390475.6	0.999 0.010	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	5979.1 112411.2	-787.4 -3260.5	21723.9 20574.5	0.86	3680.6 360943.0	1.012 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3682.2 161279.7	-1846.1 -3830.2	21723.9 21410.4	0.89	3934.8 385874.0	1.023 0.010	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	6994.5 112411.2	-1486.0 -2938.7	21671.7 20574.5	0.81	3529.7 346143.9	0.962 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	4303.1 157364.7	-2319.1 -3677.6	21723.9 21358.2	0.87	3878.0 380304.1	1.001 0.010	NG
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	8075.0 128140.4	-2088.0 -2563.9	25857.2 24567.5	0.77	4173.4 409266.1	0.771 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4890.8 175082.0	-3020.8 -3486.2	25986.2 25470.3	0.84	4555.7 446760.7	0.826 0.008	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	9167.9 123009.7	-3223.6 -1861.1	25857.2 24438.5	0.78	3998.8 392152.5	0.947 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5490.2 175082.0	-3952.9 -2698.3	25921.7 25470.3	0.85	4498.1 441109.8	0.943 0.009	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	10278.8 136403.6	-3796.5 -762.2	25401.7 24759.7	0.84	3798.8 372531.2	1.133 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6109.1 157941.4	-4417.8 -1818.9	25473.1 25187.7	0.86	4431.6 434590.5	1.071 0.010	NG

Y方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	692.5 122116.7	-1014.6 -1887.0	18864.4 18772.3	0.94	3690.9 361958.2	0.520 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	638.6 151181.0	-227.8 -496.0	18956.4 19186.5	0.95	3691.9 362049.9	0.162 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	168.0 44623.3	27.8 -20.0	9036.8 9005.5	0.99	1346.4 132037.8	0.039 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1436.8 101510.3	-1268.0 -1586.9	18746.8 18376.4	0.89	3670.3 359934.4	0.467 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1102.7 132238.1	-870.7 -1306.8	18839.4 18932.0	0.92	3681.4 361017.8	0.388 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	270.7 41836.5	-173.7 -268.5	9022.2 8927.6	0.93	1345.5 131953.2	0.218 0.002	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2294.3 103674.2	-1220.6 -2106.3	21201.5 20365.5	0.88	4029.8 395193.0	0.577 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	1585.3 146438.6	-1129.7 -1777.6	21305.9 21201.5	0.91	4061.4 398283.4	0.477 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	243.4 45721.4	-330.2 -447.5	10228.3 10084.3	0.94	1507.8 147866.9	0.303 0.003	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3201.3 103674.2	-950.8 -2243.7	21201.5 20365.5	0.87	3972.7 389593.3	0.652 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2159.4 139774.8	-1236.5 -2466.9	21305.9 21097.0	0.91	4036.7 395867.9	0.658 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	77.5 45721.4	-456.1 -723.8	10228.3 10084.3	0.97	1508.7 147953.7	0.472 0.005	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	4180.7 111019.1	-821.2 -2522.0	21173.7 20542.9	0.87	3889.9 381470.6	0.762 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	2716.1 151688.6	-1868.6 -3196.1	21278.9 21278.9	0.89	4005.6 392818.7	0.839 0.008	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	5244.3 112411.2	-591.4 -3112.1	21201.5 20574.5	0.87	3775.1 370208.9	0.950 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3419.1 161279.7	-1791.3 -3802.4	21305.9 21410.4	0.89	3956.2 387972.7	1.009 0.010	NG
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	6308.2 112411.2	-815.4 -3239.0	21201.5 20574.5	0.85	3634.3 356399.9	1.021 0.009	NG
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4124.3 161279.7	-1878.7 -3801.3	21305.9 21410.4	0.88	3895.3 381997.1	1.033 0.010	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	7373.2 112411.2	-1483.8 -2914.4	21097.0 20574.5	0.81	3467.3 340030.7	0.974 0.009	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4831.1 161279.7	-2331.7 -3652.1	21305.9 21410.4	0.86	3822.8 374886.0	1.017 0.010	NG
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	8493.0 128140.4	-2091.6 -2567.9	25083.4 24567.5	0.77	4109.2 402977.0	0.787 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5492.3 175082.0	-3027.0 -3480.4	25341.3 25470.3	0.83	4497.9 441088.8	0.844 0.008	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	9615.6 123009.7	-3210.4 -1859.1	25083.4 24438.5	0.78	3921.0 384515.3	0.962 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6157.6 175082.0	-3934.5 -2700.3	25341.3 25470.3	0.84	4426.1 434049.6	0.962 0.009	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	10740.9 136403.6	-3713.6 -787.0	25045.1 24759.7	0.83	3708.8 363709.9	1.134 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	6826.7 157941.4	-4345.3 -1851.5	25116.4 25187.7	0.85	4345.6 426159.8	1.082 0.010	NG

Y 方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	691.5 122116.7	-1013.9 -1883.7	18864.4 18772.3	0.94	3691.0 361960.0	0.520 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	638.2 151181.0	-201.2 -474.4	18956.4 19186.5	0.95	3691.9 362050.4	0.157 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	187.7 43470.1	36.9 -3.5	8974.2 8974.2	0.97	1346.3 132024.7	0.048 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1435.4 101510.3	-1267.4 -1584.5	18746.8 18376.4	0.89	3670.4 359939.6	0.466 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1076.8 132238.1	-829.7 -1267.2	18839.4 18932.0	0.93	3682.1 361090.0	0.377 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	257.3 40782.6	-161.8 -260.5	8959.1 8896.1	0.94	1345.7 131966.5	0.211 0.002	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2292.2 103674.2	-1224.5 -2101.8	21201.5 20365.5	0.88	4030.0 395204.1	0.576 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1531.7 139774.8	-1103.9 -1734.1	21305.9 21097.0	0.91	4063.3 398470.9	0.465 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	207.8 43488.4	-314.1 -429.0	10228.3 10012.2	0.94	1508.1 147893.1	0.289 0.003	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3197.9 103674.2	-955.3 -2239.6	21201.5 20365.5	0.87	3973.0 389617.2	0.651 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2087.2 139774.8	-1227.5 -2446.2	21305.9 21097.0	0.91	4040.2 396212.4	0.650 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	10.7 43488.4	-456.5 -714.6	10228.3 10012.2	0.99	1508.8 147963.3	0.469 0.005	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	4175.3 111019.1	-822.6 -2517.7	21173.7 20542.9	0.87	3890.4 381521.4	0.761 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	2636.8 144625.2	-1863.6 -3189.4	21278.9 21173.7	0.89	4010.5 393295.5	0.834 0.008	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	5238.7 112411.2	-592.4 -3111.1	21201.5 20574.5	0.87	3775.8 370274.7	0.950 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3330.4 161279.7	-1778.6 -3805.7	21305.9 21410.4	0.89	3963.1 388645.5	1.006 0.010	NG
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	6302.2 112411.2	-815.7 -3238.1	21201.5 20574.5	0.85	3635.1 356485.6	1.021 0.009	NG
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4025.2 161279.7	-1869.2 -3810.4	21305.9 21410.4	0.88	3904.5 382904.3	1.032 0.010	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	7366.7 112411.2	-1483.8 -2914.2	21097.0 20574.5	0.81	3468.4 340137.4	0.973 0.009	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	4720.7 157364.7	-2327.5 -3656.8	21305.9 21358.2	0.86	3834.9 376070.4	1.013 0.010	NG
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	8486.1 128140.4	-2092.8 -2567.8	25083.4 24567.5	0.77	4110.3 403083.0	0.787 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5370.0 175082.0	-3025.2 -3480.1	25341.3 25470.3	0.84	4510.2 442295.8	0.840 0.008	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	9608.4 123009.7	-3210.5 -1858.0	25083.4 24438.5	0.78	3922.2 384640.3	0.961 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6022.4 175082.0	-3938.1 -2697.3	25341.3 25470.3	0.84	4441.3 435545.2	0.958 0.009	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	10734.4 136403.6	-3714.8 -786.9	25045.1 24759.7	0.83	3710.1 363838.3	1.134 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	6677.5 157941.4	-4360.3 -1842.0	25116.4 25187.7	0.85	4364.3 427989.3	1.080 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	656.7 122116.7	-1007.9 -1871.4	19140.4 18772.3	0.94	3691.6 362019.8	0.515 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	606.7 147466.1	-193.5 -478.9	19140.4 19140.4	0.95	3692.4 362100.6	0.156 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	190.6 42361.1	23.9 -19.4	8911.5 8942.9	0.99	1346.3 132022.6	0.039 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1359.1 101510.3	-1261.5 -1578.7	18839.4 18376.4	0.90	3673.1 360211.7	0.462 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	975.7 126220.4	-807.3 -1242.2	19024.6 18839.4	0.93	3684.8 361354.9	0.366 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	223.3 38790.8	-164.7 -265.9	8896.1 8833.1	0.94	1346.0 131997.2	0.212 0.002	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2181.9 103674.2	-1226.7 -2092.3	21201.5 20365.5	0.88	4035.6 395758.4	0.570 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1364.3 139774.8	-1061.3 -1695.4	21305.9 21097.0	0.92	4068.8 399015.7	0.450 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	149.7 41415.1	-298.4 -419.2	10228.3 9940.2	0.95	1508.4 147927.0	0.280 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3056.8 103674.2	-961.8 -2237.5	21201.5 20365.5	0.88	3983.1 390609.1	0.645 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1843.9 133555.7	-1210.2 -2400.7	21305.9 20992.5	0.91	4051.2 397286.8	0.630 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	4002.6 111019.1	-819.0 -2511.9	21436.6 20542.9	0.87	3906.6 383108.2	0.752 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2337.4 144625.2	-1846.8 -3185.6	21489.2 21173.7	0.90	4027.6 394968.6	0.823 0.008	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	4989.5 112411.2	-575.5 -3117.6	21723.9 20574.5	0.88	3804.9 373137.6	0.941 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	2925.3 153590.6	-1743.0 -3822.7	21723.9 21305.9	0.90	3992.1 391492.7	0.994 0.010	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	5979.2 112411.2	-792.6 -3257.0	21723.9 20574.5	0.86	3680.6 360941.7	1.011 0.009	NG
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3521.1 153590.6	-1832.3 -3843.4	21723.9 21305.9	0.89	3948.1 387177.7	1.019 0.010	NG
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	6979.2 112411.2	-1485.8 -2934.1	21671.7 20574.5	0.81	3532.1 346383.3	0.961 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4131.0 153590.6	-2313.8 -3686.0	21723.9 21305.9	0.87	3894.6 381934.4	0.996 0.010	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	8041.6 128140.4	-2090.9 -2564.2	25857.2 24567.5	0.77	4178.3 409755.2	0.770 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4707.1 175082.0	-3020.7 -3486.2	25986.2 25470.3	0.85	4572.0 448362.6	0.820 0.008	OK
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	9113.2 123009.7	-3226.2 -1857.9	25857.2 24438.5	0.79	4008.1 393060.0	0.946 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5294.3 175082.0	-3959.1 -2693.4	25921.7 25470.3	0.85	4517.6 443028.7	0.938 0.009	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	10201.4 136403.6	-3810.3 -758.0	25401.7 24759.7	0.84	3813.4 373970.8	1.133 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	5900.3 157941.4	-4438.9 -1806.3	25473.1 25187.7	0.86	4454.8 436868.0	1.068 0.010	NG

Y 方向負加力時 677mm

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	484.6 111825.9	-714.4 -1420.4	18588.3 18588.3	0.95	3694.1 362270.7	0.393 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	392.5 143886.5	-349.5 -741.0	18772.3 19094.4	0.96	3695.2 362373.9	0.214 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	49.3 41293.9	-62.7 -138.3	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132086.2	0.106 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1074.4 86616.2	-944.2 -1353.2	18006.0 18006.0	0.91	3682.2 361096.6	0.395 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	713.0 120604.4	-834.9 -1277.0	18191.2 18746.8	0.94	3690.6 361921.4	0.365 0.004	OK
9F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1750.6 95917.6	-989.9 -1737.7	20156.6 20156.6	0.89	4055.0 397663.6	0.474 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1044.7 122301.0	-1041.8 -1687.6	20156.6 20783.5	0.93	4077.6 399880.6	0.437 0.004	OK
8F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2509.3 95917.6	-866.2 -2122.0	19947.6 20156.6	0.89	4018.0 394032.9	0.598 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1420.2 122301.0	-1385.6 -2456.7	20156.6 20783.5	0.92	4067.0 398840.7	0.627 0.006	OK
7F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3324.3 94729.8	-444.1 -2278.1	20753.2 20122.3	0.89	3963.5 388691.3	0.678 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	1762.4 120786.4	-1065.4 -2953.1	20858.3 20753.2	0.92	4054.6 397617.3	0.757 0.007	OK
6F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	4188.1 95917.6	-45.2 -2723.0	21305.9 20156.6	0.89	3889.2 381400.8	0.830 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2144.9 122301.0	-670.0 -3290.5	21410.4 20783.5	0.92	4037.4 395938.1	0.857 0.008	OK
5F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5050.3 95917.6	-331.7 -3017.9	21305.9 20156.6	0.87	3798.0 372452.2	0.930 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2517.1 122301.0	-958.7 -3592.9	21410.4 20783.5	0.91	4017.6 393988.5	0.936 0.009	OK
4F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	5902.1 89000.1	-989.6 -2617.5	21305.9 19947.6	0.82	3691.1 361971.4	0.860 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2873.0 122301.0	-1537.9 -3201.0	21410.4 20783.5	0.89	3995.6 391833.5	0.849 0.008	OK
3F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	6748.7 94391.3	-1564.3 -1945.0	25341.3 23535.7	0.76	4355.4 427121.5	0.619 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3217.4 128140.4	-2245.8 -2583.9	25470.3 24567.5	0.85	4681.3 459083.2	0.604 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	7590.1 94391.3	-2612.5 -1311.9	25341.3 23535.7	0.79	4243.7 416164.3	0.791 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3552.7 128140.4	-2988.8 -1861.5	25470.3 24567.5	0.86	4660.3 457021.9	0.701 0.007	OK
1F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	8415.6 118988.8	-4130.3 -153.0	25187.7 24331.7	0.86	4121.3 404165.5	1.148 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	3868.1 136403.6	-4643.8 -984.0	25187.7 24759.7	0.90	4638.7 454896.3	1.055 0.010	NG

Y方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	491.4 111825.9	-136.6 -166.9	18588.3 18588.3	0.94	3694.0 362262.2	0.069 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	652.0 147466.1	-116.8 -129.9	19140.4 18772.3	0.94	3691.7 362027.7	0.068 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	692.5 127803.1	-16.4 -15.7	18864.4 18772.3	0.93	3690.9 361958.2	0.041 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	611 625	691.5 127803.1	11.7 13.0	18864.4 18772.3	0.93	3691.0 361960.0	0.040 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 625	656.7 147466.1	102.9 116.6	19140.4 18772.3	0.94	3691.6 362019.8	0.065 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 653	484.6 111825.9	123.0 153.3	18588.3 18588.3	0.94	3694.1 362270.7	0.065 0.000	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1090.0 86616.2	-106.1 -82.6	18006.0 18006.0	0.90	3681.7 361053.4	0.087 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1348.9 126220.4	-96.8 -78.4	18839.4 18376.4	0.91	3673.5 360247.1	0.097 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1436.8 120604.4	-17.1 -9.2	18746.8 18376.4	0.92	3670.3 359934.4	0.082 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 686	1435.4 120604.4	14.9 12.5	18746.8 18376.4	0.90	3670.4 359939.6	0.082 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 686	1359.1 126220.4	87.8 76.0	18839.4 18376.4	0.90	3673.1 360211.7	0.096 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1074.4 86616.2	95.1 79.9	18006.0 18006.0	0.90	3682.2 361096.6	0.083 0.000	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1774.2 95917.6	-114.9 -97.6	20156.6 20156.6	0.87	4054.1 397570.3	0.113 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2167.6 146438.6	-100.7 -85.2	21201.5 20365.5	0.89	4036.3 395827.9	0.129 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2294.3 146438.6	-16.3 -9.5	21201.5 20365.5	0.90	4029.8 395193.0	0.116 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2292.2 146438.6	20.0 24.8	21201.5 20365.5	0.89	4030.0 395204.1	0.118 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	2181.9 146438.6	97.4 94.0	21201.5 20365.5	0.88	4035.6 395758.4	0.128 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 738	1750.6 95917.6	103.3 101.2	20156.6 20156.6	0.87	4055.0 397663.6	0.109 0.000	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2533.1 89000.1	-94.9 -78.9	19947.6 20156.6	0.85	4016.6 393898.0	0.147 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3037.5 146438.6	-77.5 -65.0	21201.5 20365.5	0.87	3984.4 390740.9	0.166 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3201.3 146438.6	-4.8 4.1	21201.5 20365.5	0.99	3972.7 389593.3	0.158 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3197.9 146438.6	31.4 34.7	21201.5 20365.5	0.86	3973.0 389617.2	0.164 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 709	3056.8 146438.6	95.7 97.2	21201.5 20365.5	0.86	3983.1 390609.1	0.171 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 738	2509.3 89000.1	93.5 98.4	19947.6 20156.6	0.84	4018.0 394032.9	0.146 0.000	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3339.1 120786.4	-120.0 -80.9	20753.2 20122.3	0.86	3962.4 388580.6	0.192 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	3981.6 163295.0	-95.4 -62.1	21436.6 20542.9	0.87	3908.5 383296.5	0.215 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	4180.7 144625.2	11.4 12.8	21173.7 20542.9	0.84	3889.9 381470.6	0.206 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 686	4175.3 144625.2	39.5 42.2	21173.7 20542.9	0.84	3890.4 381521.4	0.212 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	565 686	4002.6 163295.0	147.5 113.2	21436.6 20542.9	0.86	3906.6 383108.2	0.227 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	657 742	3324.3 120786.4	147.9 110.7	20753.2 20122.3	0.85	3963.5 388691.3	0.197 0.000	OK
6F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	4175.1 153590.6	-129.2 -135.4	21305.9 20156.6	0.84	3890.4 381522.7	0.236 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	4977.0 188158.0	-97.0 -96.5	21723.9 20574.5	0.84	3806.4 373277.8	0.262 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	5244.3 146438.6	17.9 17.9	21201.5 20574.5	0.81	3775.1 370208.9	0.259 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	5238.7 146438.6	42.7 37.8	21201.5 20574.5	0.82	3775.8 370274.7	0.264 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	4989.5 188158.0	169.4 171.0	21723.9 20574.5	0.84	3804.9 373137.6	0.279 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	4188.1 153590.6	173.9 188.8	21305.9 20156.6	0.84	3889.2 381400.8	0.248 0.000	OK
5F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5002.9 153590.6	-101.9 -99.9	21305.9 20156.6	0.82	3803.4 372987.0	0.269 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	5979.1 188158.0	-70.0 -66.5	21723.9 20574.5	0.83	3680.6 360943.0	0.305 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	6308.2 146438.6	24.2 20.6	21201.5 20574.5	0.81	3634.3 356399.9	0.312 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 681	6302.2 146438.6	46.0 39.5	21201.5 20574.5	0.81	3635.1 356485.6	0.316 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 681	5979.2 188158.0	153.4 145.1	21723.9 20574.5	0.83	3680.6 360941.7	0.323 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 738	5050.3 153590.6	154.2 155.1	21305.9 20156.6	0.82	3798.0 372452.2	0.283 0.000	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	5815.5 153590.6	-78.5 -85.7	21305.9 19947.6	0.81	3702.7 363110.5	0.309 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	6994.5 183231.9	-44.0 -48.2	21671.7 20574.5	0.81	3529.7 346143.9	0.350 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	7373.2 139774.8	27.8 23.6	21097.0 20574.5	0.79	3467.3 340030.7	0.364 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	611 681	7366.7 139774.8	44.5 38.6	21097.0 20574.5	0.79	3468.4 340137.4	0.367 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	534 681	6979.2 183231.9	132.7 134.6	21671.7 20574.5	0.81	3532.1 346383.3	0.367 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 766	5902.1 153590.6	138.5 147.7	21305.9 19947.6	0.81	3691.1 361971.4	0.326 0.000	OK
3F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	6618.0 166929.3	-67.2 -73.5	25341.3 23535.7	0.81	4371.6 428708.0	0.294 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	8075.0 203473.1	-31.2 -37.0	25857.2 24567.5	0.82	4173.4 409266.1	0.335 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	8493.0 152243.7	31.5 28.7	25083.4 24567.5	0.77	4109.2 402977.0	0.351 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 681	8486.1 152243.7	46.8 43.6	25083.4 24567.5	0.77	4110.3 403083.0	0.353 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 681	8041.6 203473.1	130.0 139.2	25857.2 24567.5	0.81	4178.3 409755.2	0.352 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	6748.7 166929.3	131.7 141.0	25341.3 23535.7	0.81	4355.4 427121.5	0.312 0.000	OK
2F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	7411.0 166929.3	-47.6 -53.0	25341.3 23535.7	0.80	4268.6 418604.3	0.324 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	9167.9 203473.1	-8.4 -15.2	25857.2 24438.5	0.84	3998.8 392152.5	0.378 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	9615.6 152243.7	35.1 31.3	25083.4 24438.5	0.76	3921.0 384515.3	0.399 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 695	9608.4 152243.7	44.3 41.8	25083.4 24438.5	0.76	3922.2 384640.3	0.401 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 695	9113.2 203473.1	113.4 121.9	25857.2 24438.5	0.80	4008.1 393060.0	0.394 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 794	7590.1 166929.3	123.0 127.0	25341.3 23535.7	0.79	4243.7 416164.3	0.344 0.000	OK
1F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	8188.1 157941.4	8.4 -26.8	25187.7 24331.7	0.92	4156.3 407595.3	0.342 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	10278.8 170675.5	33.3 12.6	25401.7 24759.7	0.83	3798.8 372531.2	0.421 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	10740.9 150227.7	32.8 30.8	25045.1 24759.7	0.74	3708.8 363709.9	0.439 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 660	10734.4 150227.7	35.7 36.6	25045.1 24759.7	0.74	3710.1 363838.3	0.440 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	590 660	10201.4 170675.5	41.4 84.5	25401.7 24759.7	0.82	3813.4 373970.8	0.427 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 707	8415.6 157941.4	56.3 92.9	25187.7 24331.7	0.81	4121.3 404165.5	0.363 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	387.3 122116.7	-168.3 -209.8	18772.3 19094.4	0.95	3695.2 362379.0	0.075 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	613.6 147466.1	-140.9 -156.8	19140.4 19140.4	0.94	3692.3 362089.9	0.072 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	638.6 133896.2	-15.5 -16.6	18956.4 19186.5	0.93	3691.9 362049.9	0.038 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 562	638.2 133896.2	32.1 33.7	18956.4 19186.5	0.93	3691.9 362050.4	0.042 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	606.7 147466.1	146.6 161.3	19140.4 19140.4	0.94	3692.4 362100.6	0.073 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 576	392.5 122116.7	172.0 212.3	18772.3 19094.4	0.95	3695.2 362373.9	0.076 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	702.0 93620.6	-130.2 -107.0	18191.2 18746.8	0.92	3690.8 361941.2	0.071 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 601	1015.1 138696.5	-122.1 -103.7	19024.6 18932.0	0.92	3683.8 361254.8	0.084 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1102.7 126220.4	-19.4 -14.5	18839.4 18932.0	0.92	3681.4 361017.8	0.063 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 601	1076.8 126220.4	33.9 21.4	18839.4 18932.0	0.92	3682.1 361090.0	0.066 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 615	975.7 138696.5	124.9 103.0	19024.6 18839.4	0.92	3684.8 361354.9	0.083 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	713.0 93620.6	132.5 105.1	18191.2 18746.8	0.92	3690.6 361921.4	0.072 0.000	OK
9F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1029.8 95917.6	-142.1 -132.7	20156.6 20783.5	0.90	4078.0 399915.3	0.083 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1443.0 153590.6	-133.3 -123.1	21305.9 21097.0	0.91	4066.3 398767.4	0.098 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 597	1585.3 153590.6	-24.0 -25.6	21305.9 21201.5	0.90	4061.4 398283.4	0.080 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1531.7 153590.6	36.8 31.9	21305.9 21097.0	0.91	4063.3 398470.9	0.081 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1364.3 153590.6	133.1 116.9	21305.9 21097.0	0.91	4068.8 399015.7	0.095 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1044.7 95917.6	144.5 127.6	20156.6 20783.5	0.90	4077.6 399880.6	0.084 0.000	OK
8F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1407.7 95917.6	-126.3 -123.8	20156.6 20783.5	0.88	4067.4 398880.3	0.097 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	1969.9 153590.6	-123.6 -119.2	21305.9 21097.0	0.89	4045.7 396747.0	0.121 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2159.4 153590.6	-30.6 -29.9	21305.9 21097.0	0.88	4036.7 395867.9	0.109 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 611	2087.2 153590.6	29.9 21.5	21305.9 21097.0	0.90	4040.2 396212.4	0.106 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1843.9 153590.6	112.6 100.9	21305.9 20992.5	0.90	4051.2 397286.8	0.113 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 653	1420.2 95917.6	125.1 111.1	20156.6 20783.5	0.89	4067.0 398840.7	0.098 0.000	OK
7F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	1755.8 126160.7	-186.7 -137.3	20858.3 20753.2	0.90	4054.8 397643.1	0.126 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2477.7 167461.1	-184.6 -133.6	21489.2 21173.7	0.90	4019.8 394209.7	0.158 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 586	2716.1 151688.6	-33.2 -34.1	21278.9 21278.9	0.87	4005.6 392818.7	0.135 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 601	2636.8 151688.6	16.2 14.5	21278.9 21173.7	0.88	4010.5 393295.5	0.128 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	558 601	2337.4 167461.1	152.6 104.4	21489.2 21173.7	0.90	4027.6 394968.6	0.144 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	643 657	1762.4 126160.7	168.3 118.2	20858.3 20753.2	0.90	4054.6 397617.3	0.122 0.000	OK
6F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2155.1 161279.7	-205.7 -220.0	21410.4 20783.5	0.89	4036.9 395889.0	0.152 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3076.2 188158.0	-202.9 -176.9	21723.9 21410.4	0.88	3981.7 390475.6	0.188 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3419.1 153590.6	-33.9 -26.3	21305.9 21410.4	0.87	3956.2 387972.7	0.168 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	3330.4 153590.6	8.9 5.4	21305.9 21410.4	0.88	3963.1 388645.5	0.158 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	2925.3 188158.0	158.7 138.4	21723.9 21305.9	0.88	3992.1 391492.7	0.172 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2144.9 161279.7	180.7 189.0	21410.4 20783.5	0.89	4037.4 395938.1	0.145 0.000	OK
5F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2545.9 161279.7	-177.8 -176.6	21410.4 20783.5	0.87	4015.9 393824.9	0.161 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 569	3682.2 188158.0	-165.0 -129.0	21723.9 21410.4	0.88	3934.8 385874.0	0.208 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4124.3 153590.6	-34.3 -25.8	21305.9 21410.4	0.86	3895.3 381997.1	0.201 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4025.2 153590.6	0.9 1.1	21305.9 21410.4	0.86	3904.5 382904.3	0.189 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	3521.1 188158.0	118.9 94.4	21723.9 21305.9	0.88	3948.1 387177.7	0.191 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2517.1 161279.7	149.0 145.7	21410.4 20783.5	0.88	4017.6 393988.5	0.154 0.000	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2921.8 161279.7	-150.7 -162.2	21410.4 20783.5	0.87	3992.4 391516.0	0.176 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 576	4303.1 188158.0	-135.5 -134.3	21723.9 21358.2	0.85	3878.0 380304.1	0.230 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 569	4831.1 153590.6	-32.9 -28.0	21305.9 21410.4	0.84	3822.8 374886.0	0.234 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 576	4720.7 153590.6	-4.4 -2.9	21305.9 21358.2	0.85	3834.9 376070.4	0.223 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	527 583	4131.0 188158.0	88.5 89.5	21723.9 21305.9	0.85	3894.6 381934.4	0.213 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	569 653	2873.0 161279.7	121.6 131.0	21410.4 20783.5	0.87	3995.6 391833.5	0.167 0.000	OK
3F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3287.5 175082.0	-139.3 -150.5	25470.3 24567.5	0.87	4677.1 458669.6	0.162 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4890.8 214486.2	-126.6 -135.1	25986.2 25470.3	0.85	4555.7 446760.7	0.217 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5492.3 166929.3	-34.4 -31.9	25341.3 25470.3	0.83	4497.9 441088.8	0.223 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	5370.0 166929.3	-9.2 -7.5	25341.3 25470.3	0.84	4510.2 442295.8	0.214 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4707.1 214486.2	74.7 81.3	25986.2 25470.3	0.86	4572.0 448362.6	0.200 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3217.4 175082.0	108.6 117.1	25470.3 24567.5	0.87	4681.3 459083.2	0.153 0.000	OK
2F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3644.9 175082.0	-127.8 -132.2	25470.3 24567.5	0.86	4654.2 456419.2	0.173 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5490.2 208870.8	-102.9 -114.7	25921.7 25470.3	0.85	4498.1 441109.8	0.236 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6157.6 166929.3	-31.3 -30.2	25341.3 25470.3	0.81	4426.1 434049.6	0.249 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 583	6022.4 166929.3	-15.5 -12.6	25341.3 25470.3	0.83	4441.3 435545.2	0.240 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 583	5294.3 208870.8	50.7 59.0	25921.7 25470.3	0.85	4517.6 443028.7	0.219 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 681	3552.7 175082.0	95.9 98.0	25470.3 24567.5	0.86	4660.3 457021.9	0.163 0.000	OK
1F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	3981.8 157941.4	-28.3 -89.6	25187.7 24759.7	0.90	4630.4 454085.8	0.178 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	6109.1 175264.0	-24.7 -72.1	25473.1 25187.7	0.87	4431.6 434590.5	0.256 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	6826.7 154012.1	-21.2 -26.7	25116.4 25187.7	0.81	4345.6 426159.8	0.277 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	621 614	6677.5 154012.1	-18.0 -17.3	25116.4 25187.7	0.80	4364.3 427989.3	0.269 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	583 614	5900.3 175264.0	-16.0 18.2	25473.1 25187.7	0.99	4454.8 436868.0	0.238 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	614 660	3868.1 157941.4	0.0 57.0	25187.7 24759.7	0.92	4638.7 454896.3	0.168 0.000	OK

Y方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	56.7 34040.0	-15.5 -33.5	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132084.7	0.031 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	179.6 44623.3	-18.6 -12.0	9005.5 8974.2	0.95	1346.3 132030.2	0.033 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	168.0 45823.0	5.7 5.4	9036.8 9005.5	0.94	1346.4 132037.8	0.023 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	187.7 43470.1	28.0 25.6	8974.2 8974.2	0.94	1346.3 132024.7	0.041 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	190.6 41293.9	0.7 -0.6	8911.5 8942.9	1.00	1346.3 132022.6	0.022 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	49.3 34040.0	7.8 19.8	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132086.2	0.020 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx Iky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	11.0 29415.7	-6.7 -3.5	8454.9 8707.0	0.99	1346.9 132090.5	0.006 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	253.2 44070.7	-21.9 -23.0	8990.6 8864.6	0.93	1345.7 131970.4	0.044 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	270.7 45255.5	4.6 3.5	9022.2 8927.6	0.93	1345.5 131953.2	0.034 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	257.3 42931.8	28.9 26.0	8959.1 8896.1	0.93	1345.7 131966.5	0.049 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	223.3 40782.6	-1.2 -0.9	8896.1 8833.1	0.94	1346.0 131997.2	0.026 0.000	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	211.7 50736.0	-23.7 -25.9	10228.3 10012.2	0.94	1508.1 147890.4	0.037 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	243.4 50736.0	2.7 1.4	10228.3 10084.3	0.95	1507.8 147866.9	0.026 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	207.8 50736.0	29.8 29.2	10228.3 10012.2	0.94	1508.1 147893.1	0.039 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	149.7 50736.0	-5.6 -6.8	10228.3 9940.2	0.95	1508.4 147927.0	0.019 0.000	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	26.3 50736.0	-27.0 -29.8	10228.3 10012.2	0.98	1508.8 147962.4	0.022 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	77.5 50736.0	-3.5 -5.3	10228.3 10084.3	0.97	1508.7 147953.7	0.011 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	10.7 50736.0	23.6 21.6	10228.3 10012.2	0.99	1508.8 147963.3	0.017 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ^{*} : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-138.6	1.200	1151.3	1243.0 ≤	2204.1 OK
		R	187.9			1569.4 ≤	
	2	L	-169.0	1.200	757.8	740.4 ≤	2211.1 OK
		R	157.5			1066.9 ≤	
	3	L	-163.3	1.200	791.9	787.0 ≤	2204.1 OK
		R	163.2			1113.4 ≤	
	4	L	-157.6	1.200	801.3	804.0 ≤	2204.1 OK
		R	168.8			1130.4 ≤	
	5	L	-188.1	1.200	1050.9	1073.0 ≤	2395.5 OK
		R	138.4			1399.5 ≤	

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-168.7	1.200	1149.5	1210.7 ≤	2204.1 OK
		R	231.9			1611.3 ≤	
	2	L	-207.8	1.200	721.8	658.4 ≤	2204.1 OK
		R	192.9			1059.0 ≤	
	3	L	-200.1	1.200	755.9	706.9 ≤	2204.1 OK
		R	200.5			1107.6 ≤	
	4	L	-192.7	1.200	776.1	738.6 ≤	2204.1 OK
		R	207.9			1139.2 ≤	
	5	L	-232.0	1.200	1062.7	1043.2 ≤	2343.4 OK
		R	168.6			1443.8 ≤	

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-132.0	1.200	512.1	482.5 ≤	2204.1 OK
		R	194.5			808.9 ≤	
	2	L	-171.0	1.200	328.1	222.6 ≤	2204.1 OK

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	2	R	155.4	1.200	328.1	549.1	≦	2204.1	OK
		L	-162.1			242.0	≦		
	3	R	164.3	1.200	336.8	568.5	≦	2204.1	OK
		L	-155.5			204.7	≦		
	4	R	171.0	1.200	300.2	531.2	≦	2204.1	OK
		L	-195.2			399.6	≦		
	5	L	-131.2	1.200	495.7	726.0	≦	2323.5	OK
		R					≦		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.8	1.200	37.9	331.3	≦	2204.1	OK
		R	477.6			523.1	≦		
	B	L	-276.3	1.200	-0.2	276.5	≦	2480.2	OK
		R	50.2			50.0	≦		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.3	1.200	34.7	462.7	≦	2204.1	OK
		R	636.8			678.5	≦		
	B	L	-354.5	1.200	3.4	350.4	≦	2508.3	OK
		R	46.1			50.2	≦		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.6	1.200	21.7	478.5	≦	2204.1	OK
		R	636.5			662.6	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-37.6	399.6	≦	2218.5	OK
		R	46.1			1.0	≦		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.4	1.200	12.6	489.3	≦	2204.1	OK
		R	636.7			651.8	≦		
	B	L	-354.7	1.200	-50.9	415.8	≦	2418.3	OK
		R	45.9			15.2	≦		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.1	1.200	-0.1	504.3	≦	2204.1	OK
		R	637.0			636.8	≦		
	B	L	-354.8	1.200	-69.9	438.7	≦	2414.1	OK
		R	45.8			38.1	≦		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.9	1.200	-2.0	379.2	≦	2204.1	OK
		R	477.5			475.2	≦		
	B	L	-276.4	1.200	-71.1	361.7	≦	2204.1	OK
		R	50.0			35.3	≦		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-138.6	1.200	-1051.2	1400.1	≦	2396.3	OK
		R	187.9			1073.6	≦		
	2	L	-169.0	1.200	-801.0	1130.2	≦	2204.1	OK
		R	157.5			803.8	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-791.7	1113.3	≦	2204.1	OK
		R	163.2			786.9	≦		
	4	L	-157.6	1.200	-757.7	1066.8	≦	2211.2	OK
		R	168.8			740.4	≦		
	5	L	-188.1	1.200	-1150.9	1569.1	≦	2204.1	OK
		R	138.4			1242.7	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.7	1.200	-1058.8	1439.3	≦	2344.1	OK
		R	231.9			1038.7	≦		
	2	L	-207.8	1.200	-773.9	1136.4	≦	2204.1	OK
		R	192.9			735.8	≦		
	3	L	-200.1	1.200	-762.5	1115.1	≦	2204.1	OK
		R	200.5			714.5	≦		
	4	L	-192.7	1.200	-726.3	1064.3	≦	2204.1	OK
		R	207.9			663.6	≦		
	5	L	-232.0	1.200	-1148.8	1610.6	≦	2204.1	OK
		R	168.6			1210.0	≦		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.0	1.200	-484.2	713.1	≦	2347.4	OK
		R	194.5			386.6	≦		
	2	L	-171.0	1.200	-313.4	547.1	≦	2204.1	OK
		R	155.4			220.7	≦		
	3	L	-162.1	1.200	-351.4	583.8	≦	2204.1	OK
		R	164.3			257.4	≦		
	4	L	-155.5	1.200	-319.3	538.6	≦	2204.1	OK
		R	171.0			212.2	≦		
	5	L	-195.2	1.200	-508.6	805.5	≦	2204.1	OK
		R	131.2			479.0	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.8	1.200	-1.5	378.6	≦	2204.1	OK
		R	477.6			475.8	≦		
	B	L	-276.3	1.200	-69.7	359.9	≦	2204.1	OK
		R	50.2			33.4	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.3	1.200	-0.4	504.8	≦	2204.1	OK
		R	636.8			636.3	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-71.9	440.8	≦	2413.5	OK
		R	46.1			40.2	≦		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.6	1.200	12.7	489.4	≦	2204.1	OK
		R	636.5			651.7	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-49.7	414.2	≦	2415.5	OK
		R	46.1			13.6	≦		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.4	1.200	23.8	475.8	≦	2204.1	OK
		R	636.7			665.3	≦		
	B	L	-354.7	1.200	-29.3	389.9	≦	2347.6	OK
		R	45.9			10.7	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.1	1.200	34.4	462.9	≦	2204.1	OK
		R	637.0			678.3	≦		
	B	L	-354.8	1.200	-2.1	357.3	≦	2515.4	OK
		R	45.8			43.3	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.9	1.200	37.6	331.8	≦	2204.1	OK
		R	477.5			522.6	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	L	-276.4	1.200	-0.9	277.5	2479.2	OK
		R	50.0			49.0		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-376.8	1.200	521.1	248.6	2204.1	OK
		R	477.6			1103.0		
	B	L	-276.3	1.200	736.8	607.9	2204.1	OK
		R	50.2			934.4		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-504.3	1.200	528.8	130.2	2204.1	OK
		R	636.8			1271.3		
	B	L	-354.5	1.200	707.5	494.4	2204.1	OK
		R	46.1			895.0		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-504.6	1.200	528.7	129.8	2204.1	OK
		R	636.5			1270.9		
	B	L	-354.5	1.200	685.5	468.1	2204.1	OK
		R	46.1			868.7		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-504.4	1.200	528.7	130.0	2204.1	OK
		R	636.7			1271.2		
	B	L	-354.7	1.200	698.1	483.0	2204.1	OK
		R	45.9			883.6		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-504.1	1.200	528.9	130.5	2204.1	OK
		R	637.0			1271.6		
	B	L	-354.8	1.200	727.1	517.7	2204.1	OK
		R	45.8			918.3		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-376.9	1.200	519.8	246.9	2204.1	OK
		R	477.5			1101.3		
	B	L	-276.4	1.200	735.5	606.1	2204.1	OK
		R	50.0			932.6		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-138.6	1.200	-6.4	146.3	2204.1	OK
		R	187.9			180.2		
	2	L	-169.0	1.200	-8.6	179.3	2204.1	OK
		R	157.5			147.1		
	3	L	-163.3	1.200	-7.8	172.7	2204.1	OK
		R	163.2			153.8		
	4	L	-157.6	1.200	-6.1	165.0	2204.1	OK
		R	168.8			161.5		
	5	L	-188.1	1.200	-19.1	211.0	2226.1	OK
		R	138.4			115.4		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-168.7	1.200	14.4	151.4	2204.1	OK
		R	231.9			249.2		
	2	L	-207.8	1.200	2.6	204.6	2204.1	OK

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	2	R	192.9	1.200	2.6	196.0	≦	2204.1	OK
		L	-200.1			194.6	≦		
	3	R	200.5	1.200	4.6	206.0	≦	2204.1	OK
		L	-192.7			185.2	≦		
	4	R	207.9	1.200	6.3	215.4	≦	2204.1	OK
		L	-232.0			231.2	≦		
	5	L	-232.0	1.200	0.7	231.2	≦	2204.1	OK
		R	168.6			169.4	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.0	1.200	5.9	124.9	≦	2204.1	OK
		R	194.5			201.6	≦		
	2	L	-171.0	1.200	2.5	168.1	≦	2204.1	OK
		R	155.4			158.4	≦		
	3	L	-162.1	1.200	3.2	158.3	≦	2204.1	OK
		R	164.3			168.1	≦		
	4	L	-155.5	1.200	4.1	150.6	≦	2204.1	OK
		R	171.0			175.8	≦		
	5	L	-195.2	1.200	3.3	191.3	≦	2204.1	OK
		R	131.2			135.2	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.8	1.200	-545.7	1031.6	≦	2204.1	OK
		R	477.6			177.3	≦		
	B	L	-276.3	1.200	-681.7	1094.4	≦	2374.8	OK
		R	50.2			767.9	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.3	1.200	-523.3	1132.3	≦	2204.1	OK
		R	636.8			8.8	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-680.5	1171.1	≦	2362.1	OK
		R	46.1			770.5	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.6	1.200	-514.0	1121.5	≦	2204.1	OK
		R	636.5			19.6	≦		
	B	L	-354.5	1.200	-679.1	1169.5	≦	2348.1	OK
		R	46.1			768.9	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.4	1.200	-514.6	1121.9	≦	2204.1	OK
		R	636.7			19.2	≦		
	B	L	-354.7	1.200	-672.5	1161.8	≦	2363.6	OK
		R	45.9			761.1	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-504.1	1.200	-525.5	1134.8	≦	2204.1	OK
		R	637.0			6.4	≦		
	B	L	-354.8	1.200	-671.7	1160.9	≦	2378.9	OK
		R	45.8			760.3	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.9	1.200	-542.4	1027.7	≦	2204.1	OK
		R	477.5			173.3	≦		
	B	L	-276.4	1.200	-680.3	1092.9	≦	2383.8	OK
		R	50.0			766.4	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-138.6	1.200	14.2	121.5	≦	2204.1 OK
		R	187.9			205.0	≦	
	2	L	-169.0	1.200	5.0	162.9	≦	2204.1 OK
		R	157.5			163.5	≦	
	3	L	-163.3	1.200	7.4	154.4	≦	2204.1 OK
		R	163.2			172.0	≦	
	4	L	-157.6	1.200	9.0	146.8	≦	2204.1 OK
		R	168.8			179.6	≦	
	5	L	-188.1	1.200	9.3	176.9	≦	2204.1 OK
		R	138.4			149.6	≦	

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-168.7	1.200	1.3	167.1	≦	2204.1 OK
		R	231.9			233.5	≦	
	2	L	-207.8	1.200	-7.0	216.2	≦	2204.1 OK
		R	192.9			184.4	≦	
	3	L	-200.1	1.200	-4.4	205.4	≦	2204.1 OK
		R	200.5			195.2	≦	
	4	L	-192.7	1.200	-1.4	194.4	≦	2204.1 OK
		R	207.9			206.2	≦	
	5	L	-232.0	1.200	-12.2	246.7	≦	2204.1 OK
		R	168.6			153.9	≦	

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-132.0	1.200	-1.7	134.1	≦	2204.1 OK
		R	194.5			192.4	≦	
	2	L	-171.0	1.200	-3.5	175.2	≦	2204.1 OK
		R	155.4			151.2	≦	
	3	L	-162.1	1.200	-4.3	167.3	≦	2204.1 OK
		R	164.3			159.2	≦	
	4	L	-155.5	1.200	-3.2	159.3	≦	2204.1 OK
		R	171.0			167.2	≦	
	5	L	-195.2	1.200	-8.4	205.3	≦	2204.1 OK
		R	131.2			121.1	≦	

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)
(断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 (=L/iy)
n		(はり長さ/最大横補剛間隔) で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250・(Af/h) , 65・iy) (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) min(200・(Af/h) , 50・iy) (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
α1 (α2)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離

Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
B 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

ルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λ y	α	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α 1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α 2	My2	l2	lb2	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	7200 7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 9F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 10F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 11F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 12F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
2 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
2 12F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
3 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
3 12F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
4 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
4 12F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	74.7	216.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	16200	2178	3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1677	2700	
5 11F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
5 12F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
		②	R RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フルーム 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 8F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 9F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 10F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 11F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 12F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	72.7	222.9	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490	16200	1944	3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
			R	RH - 900x350x19.0x25.0	SN490			3641.7	1.1	3157.7	1715	2700	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

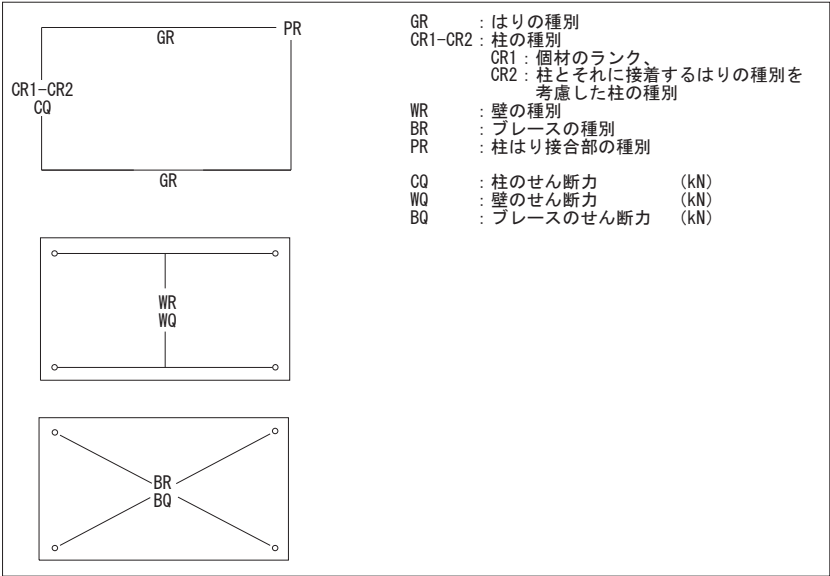


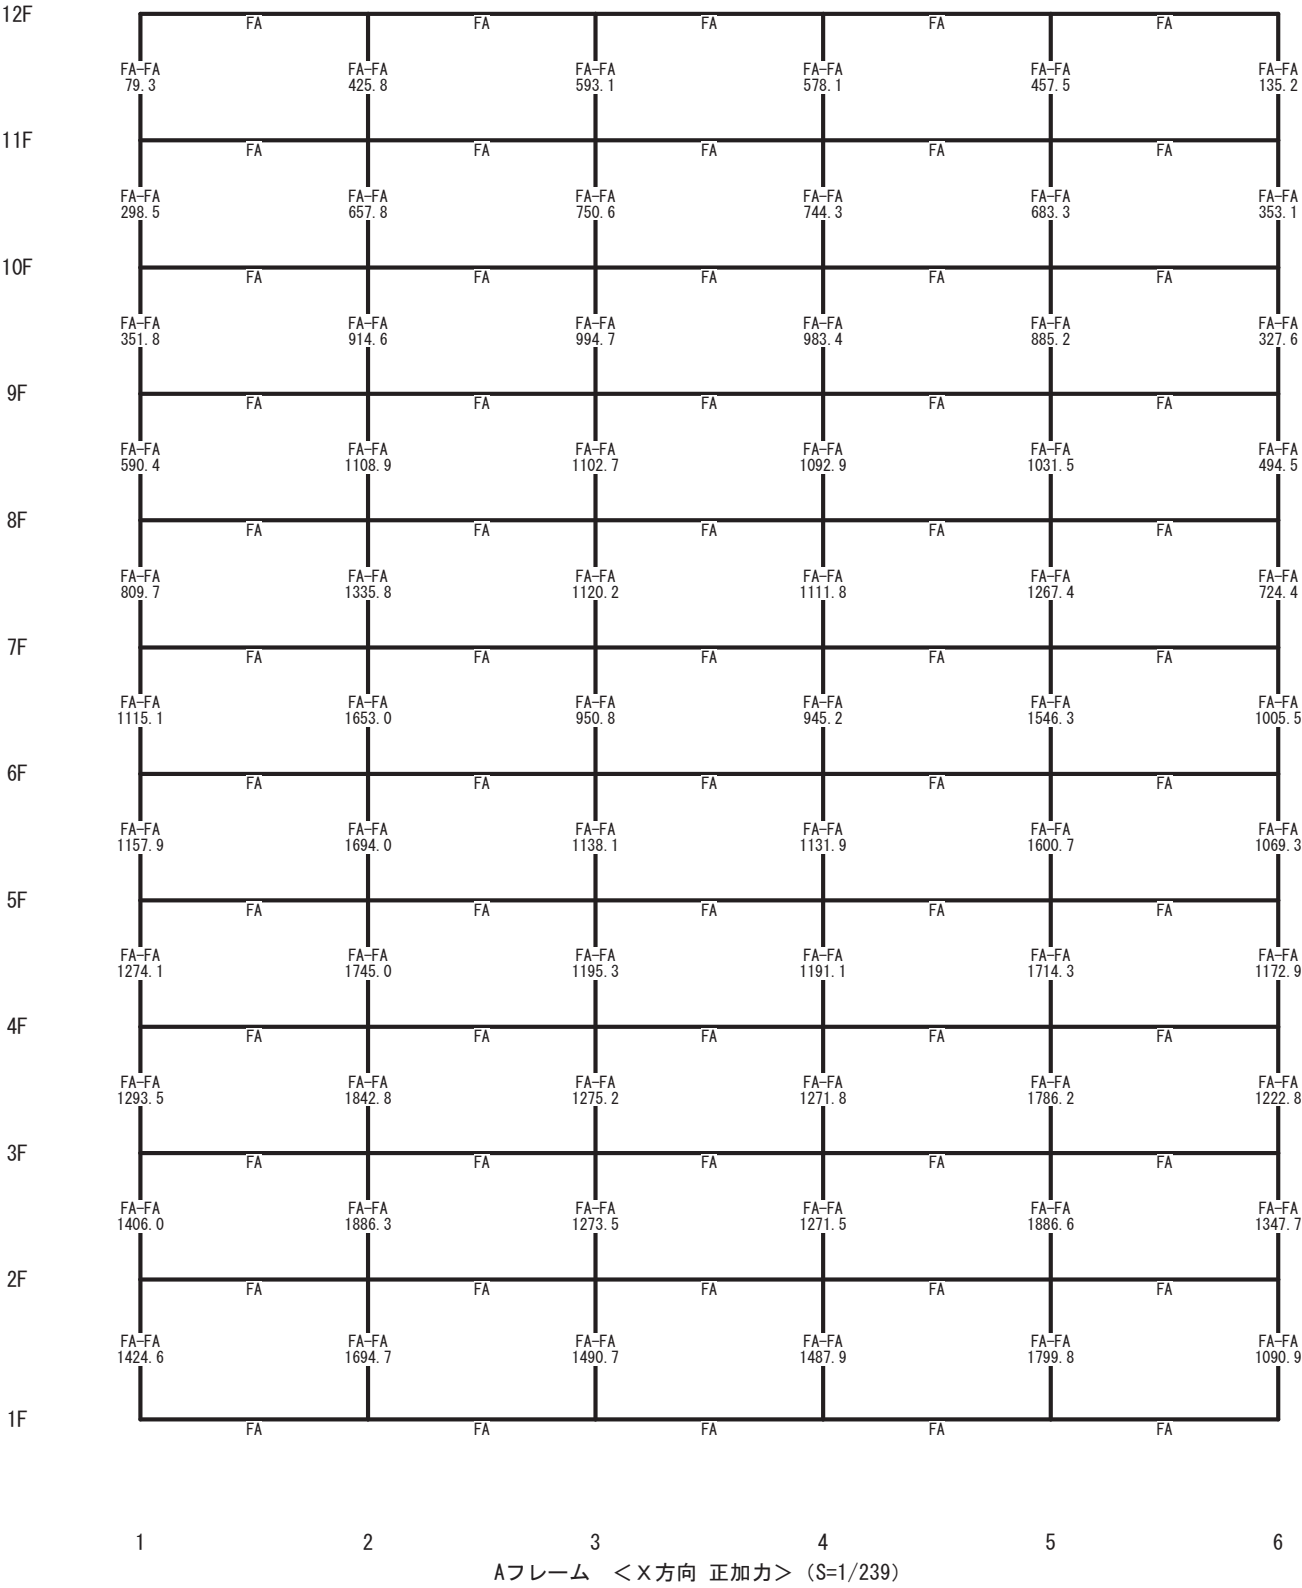


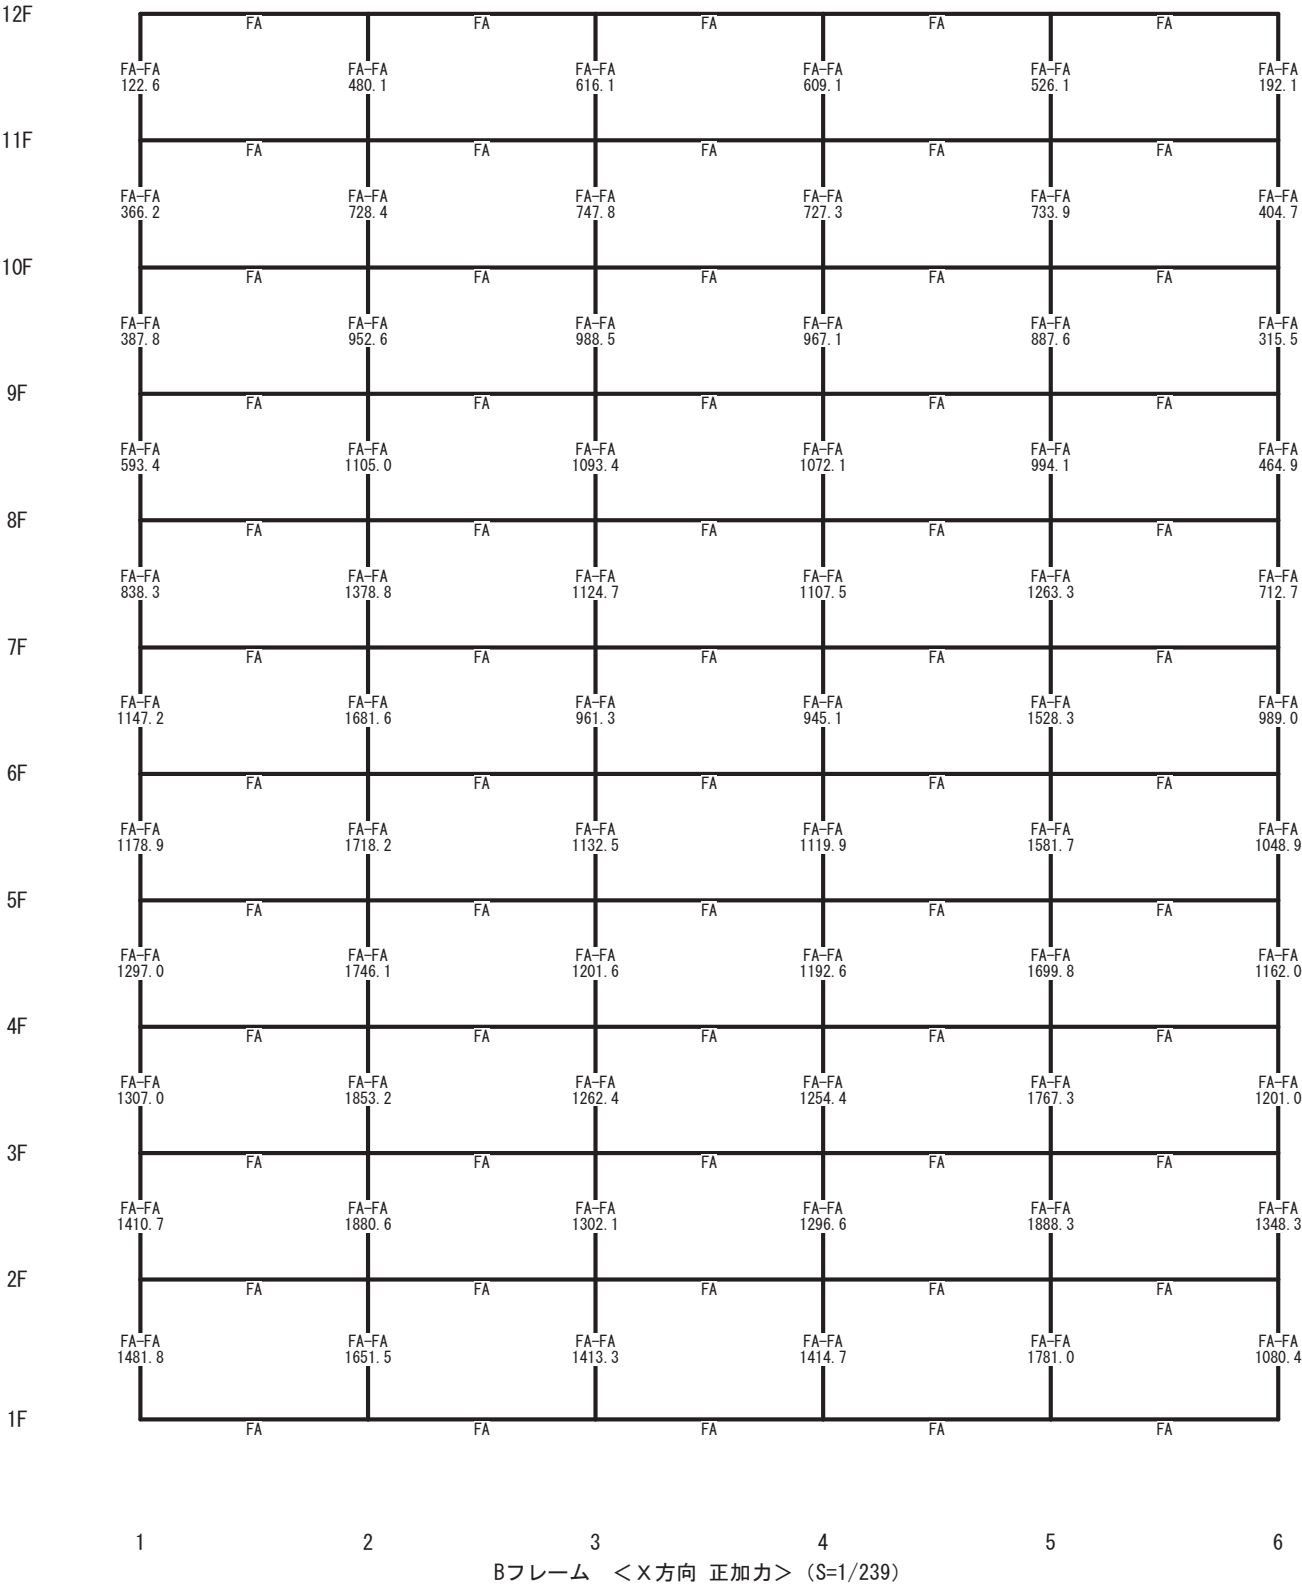


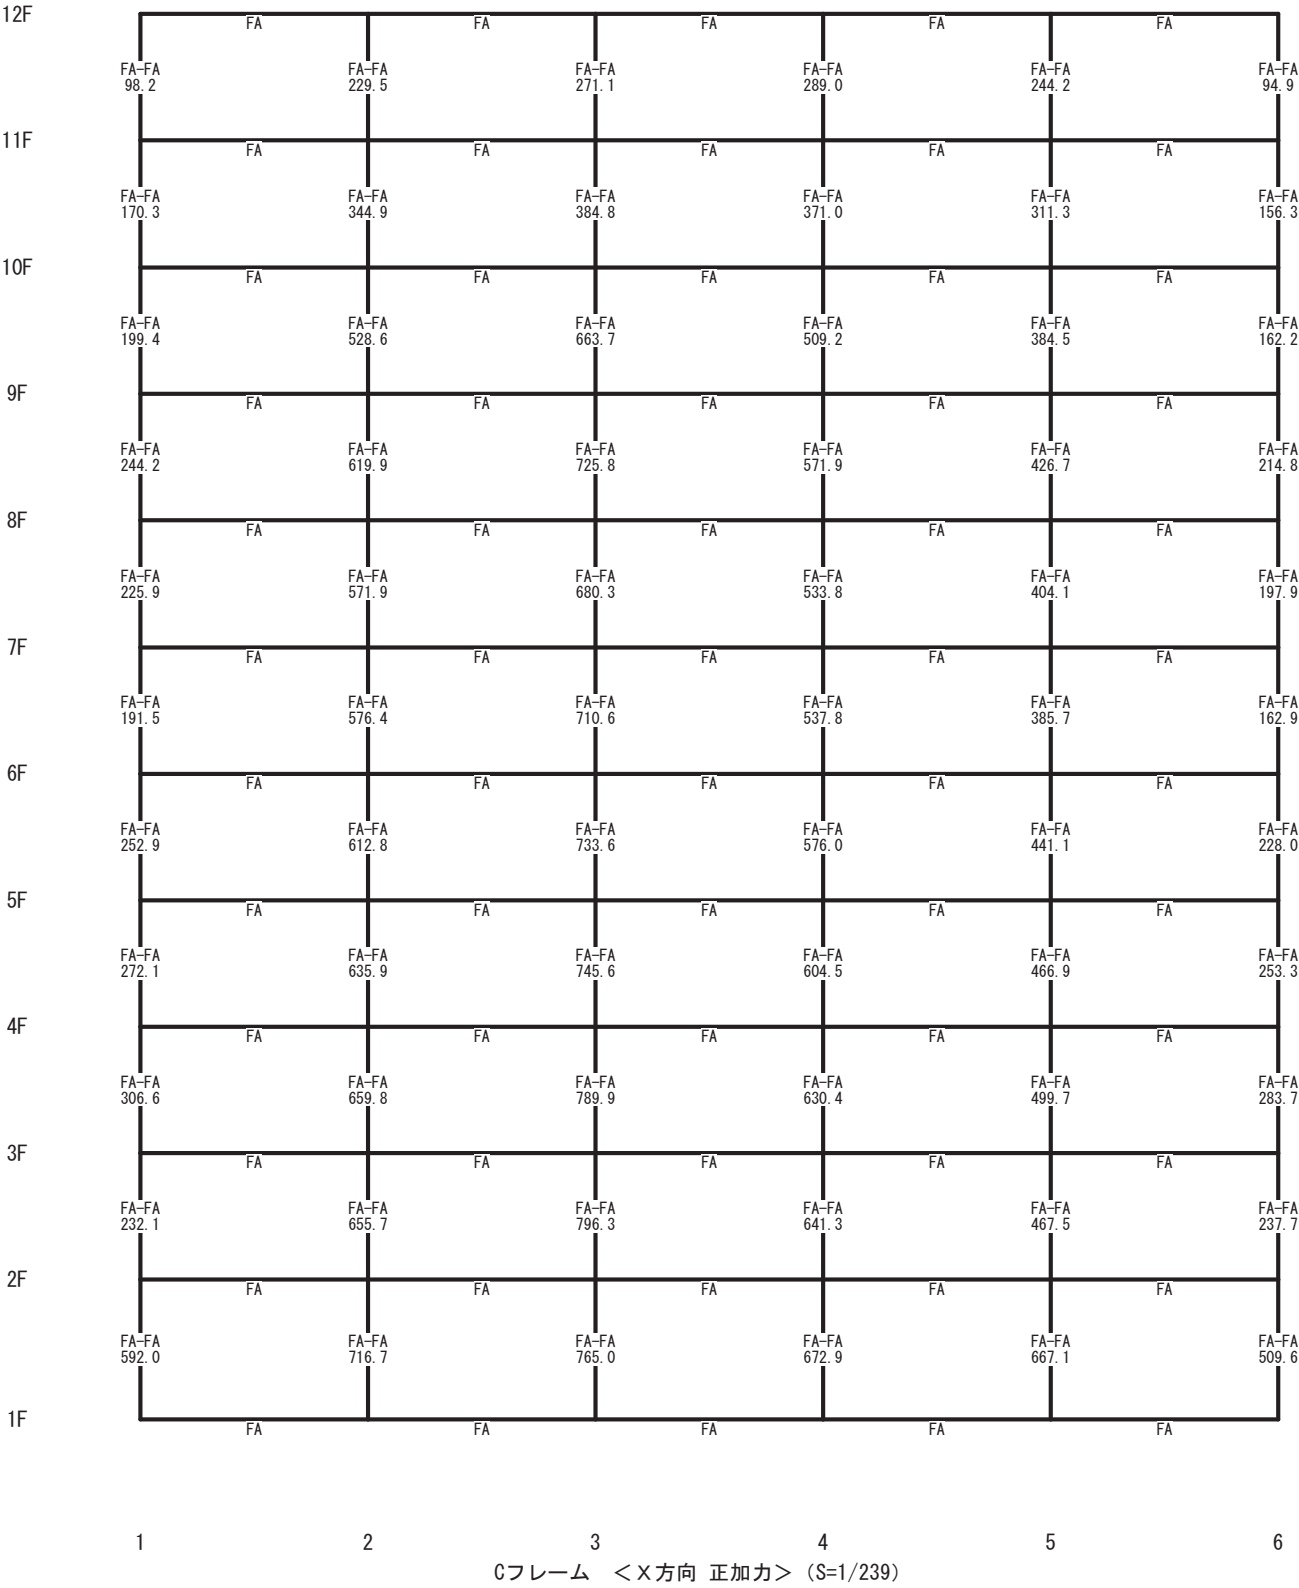


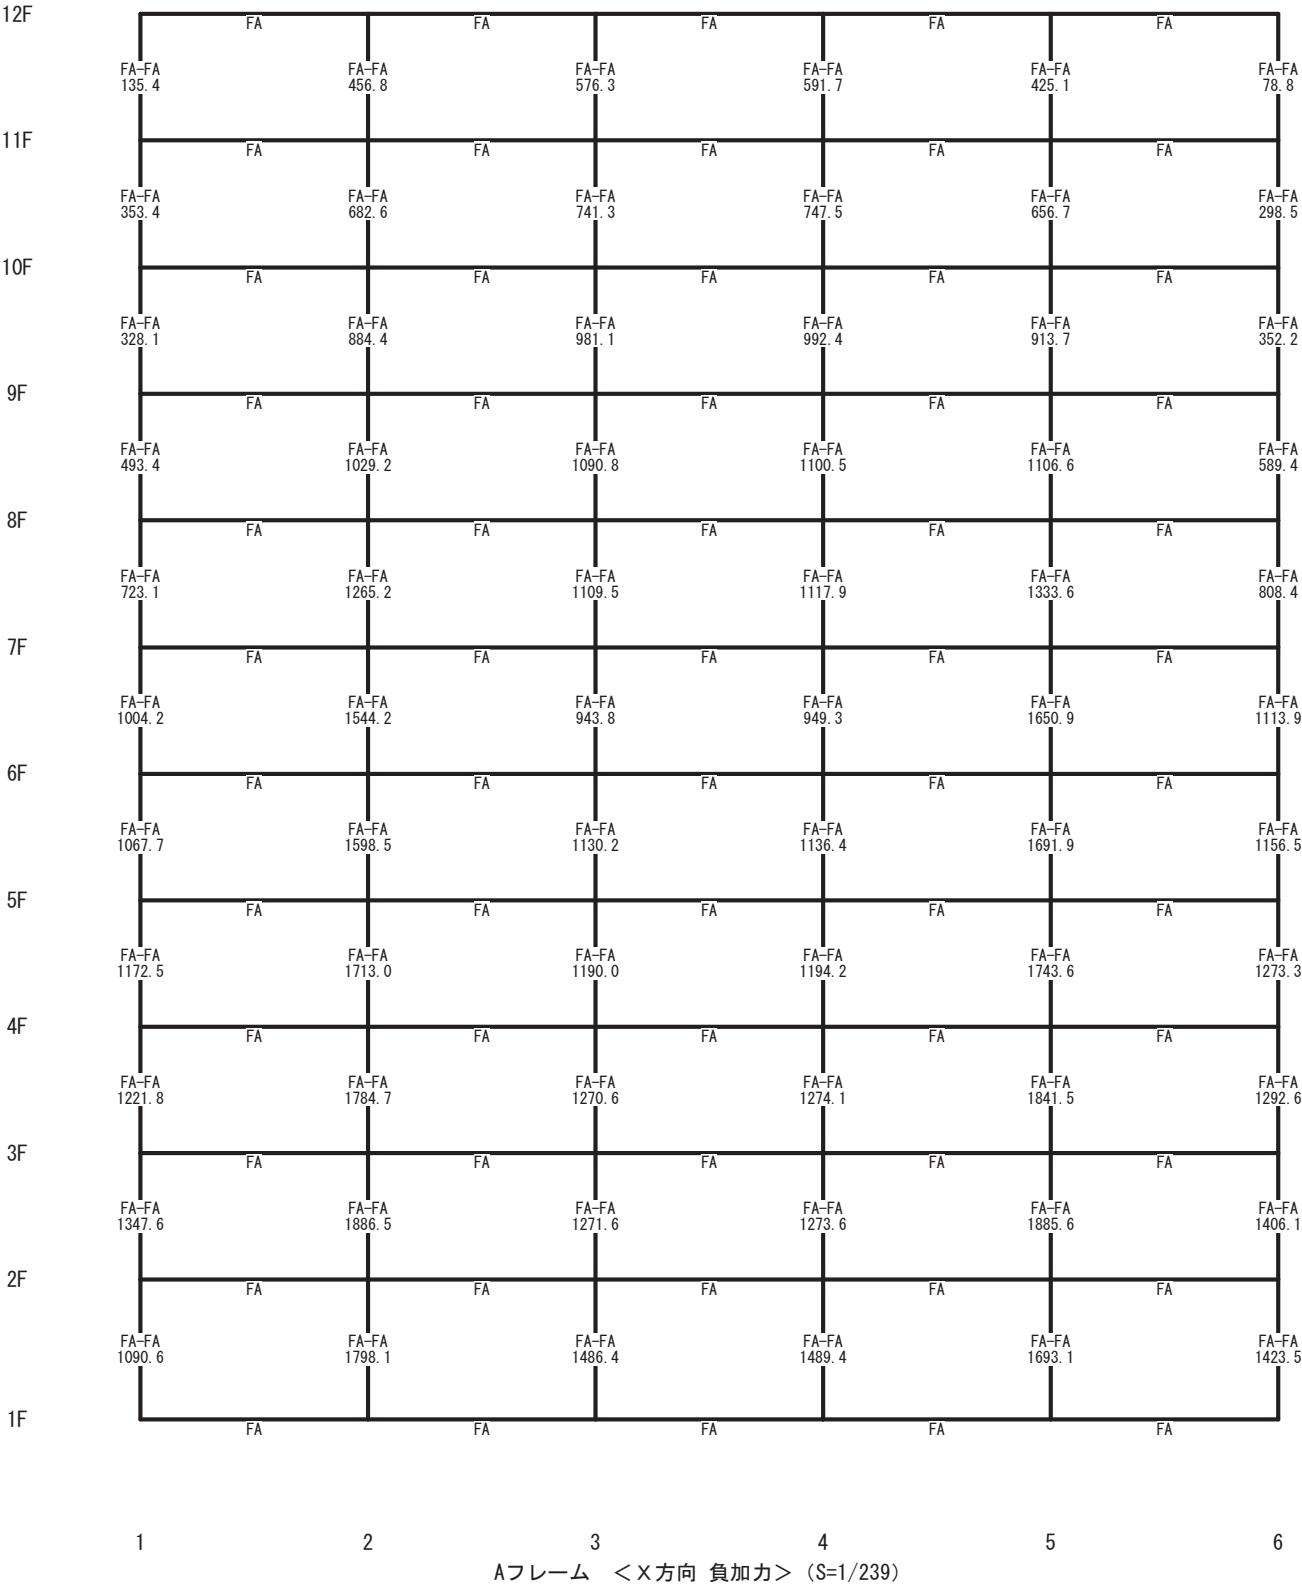

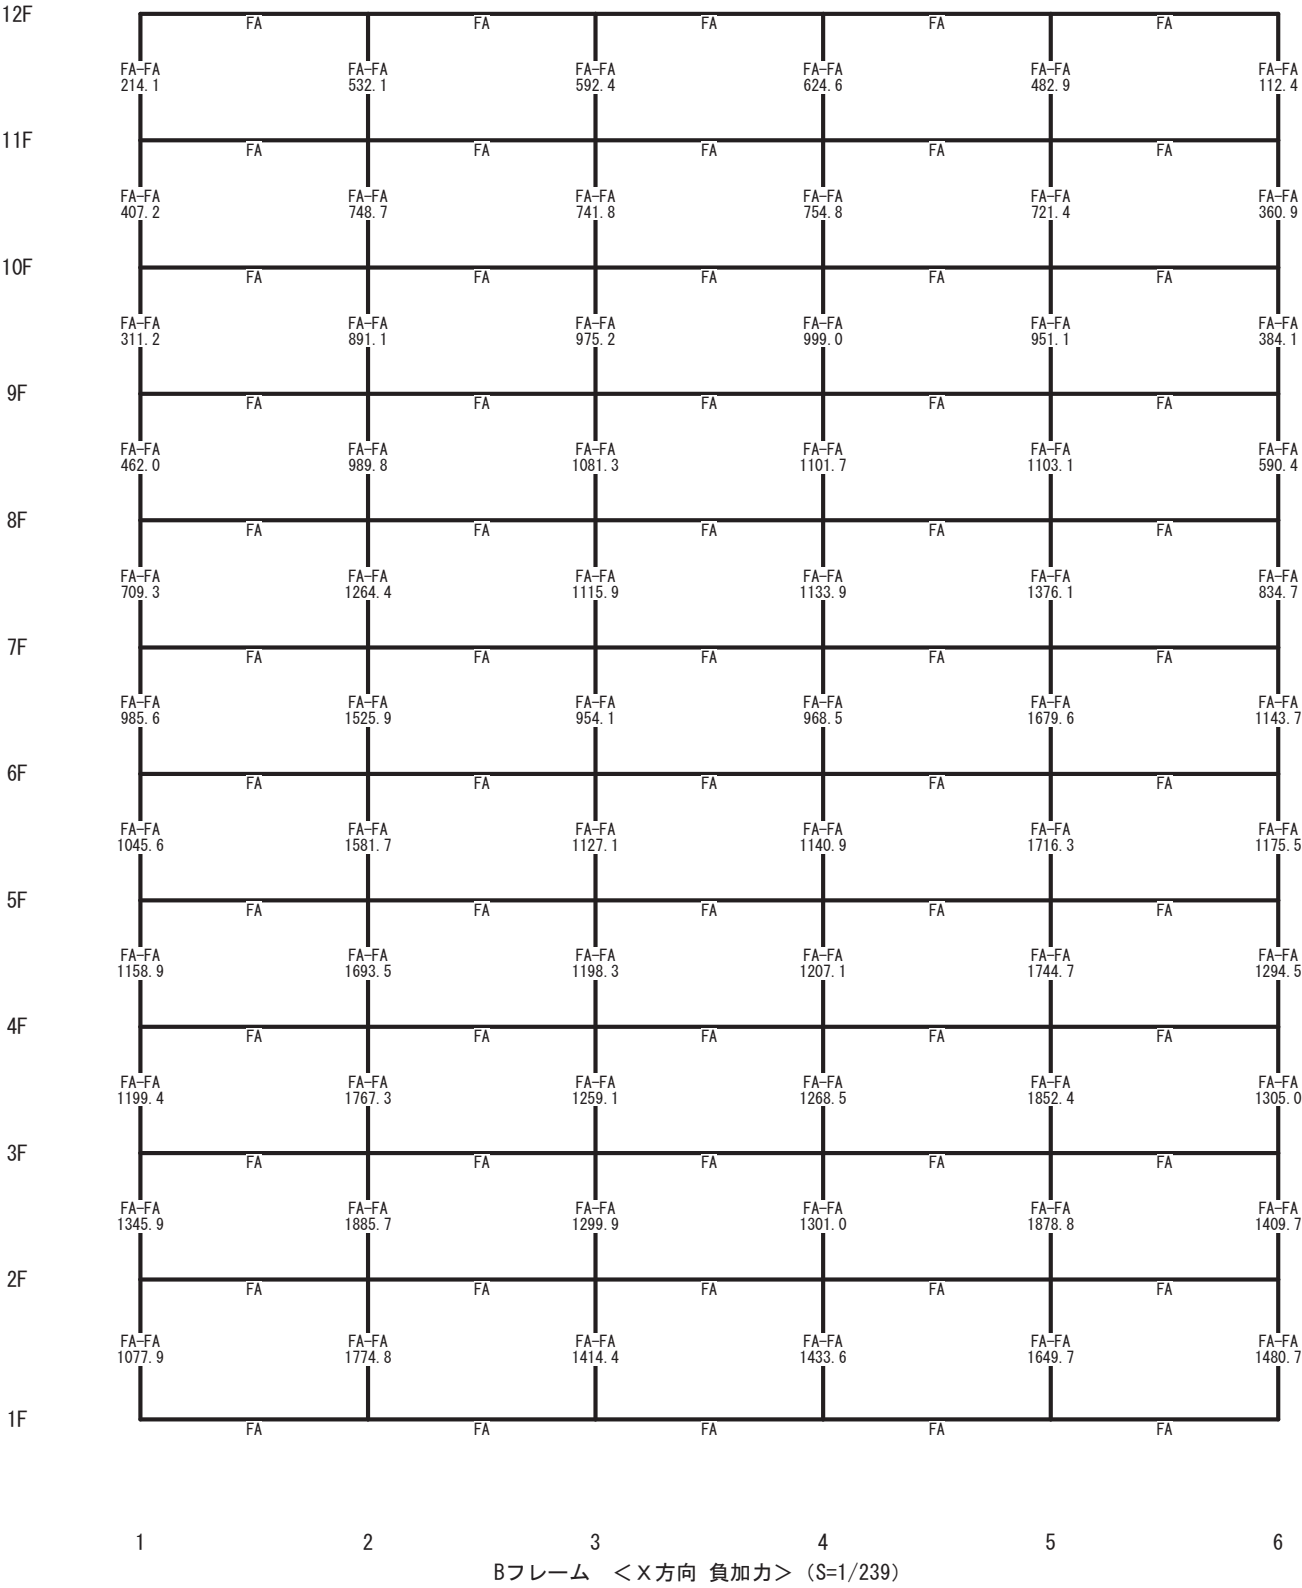


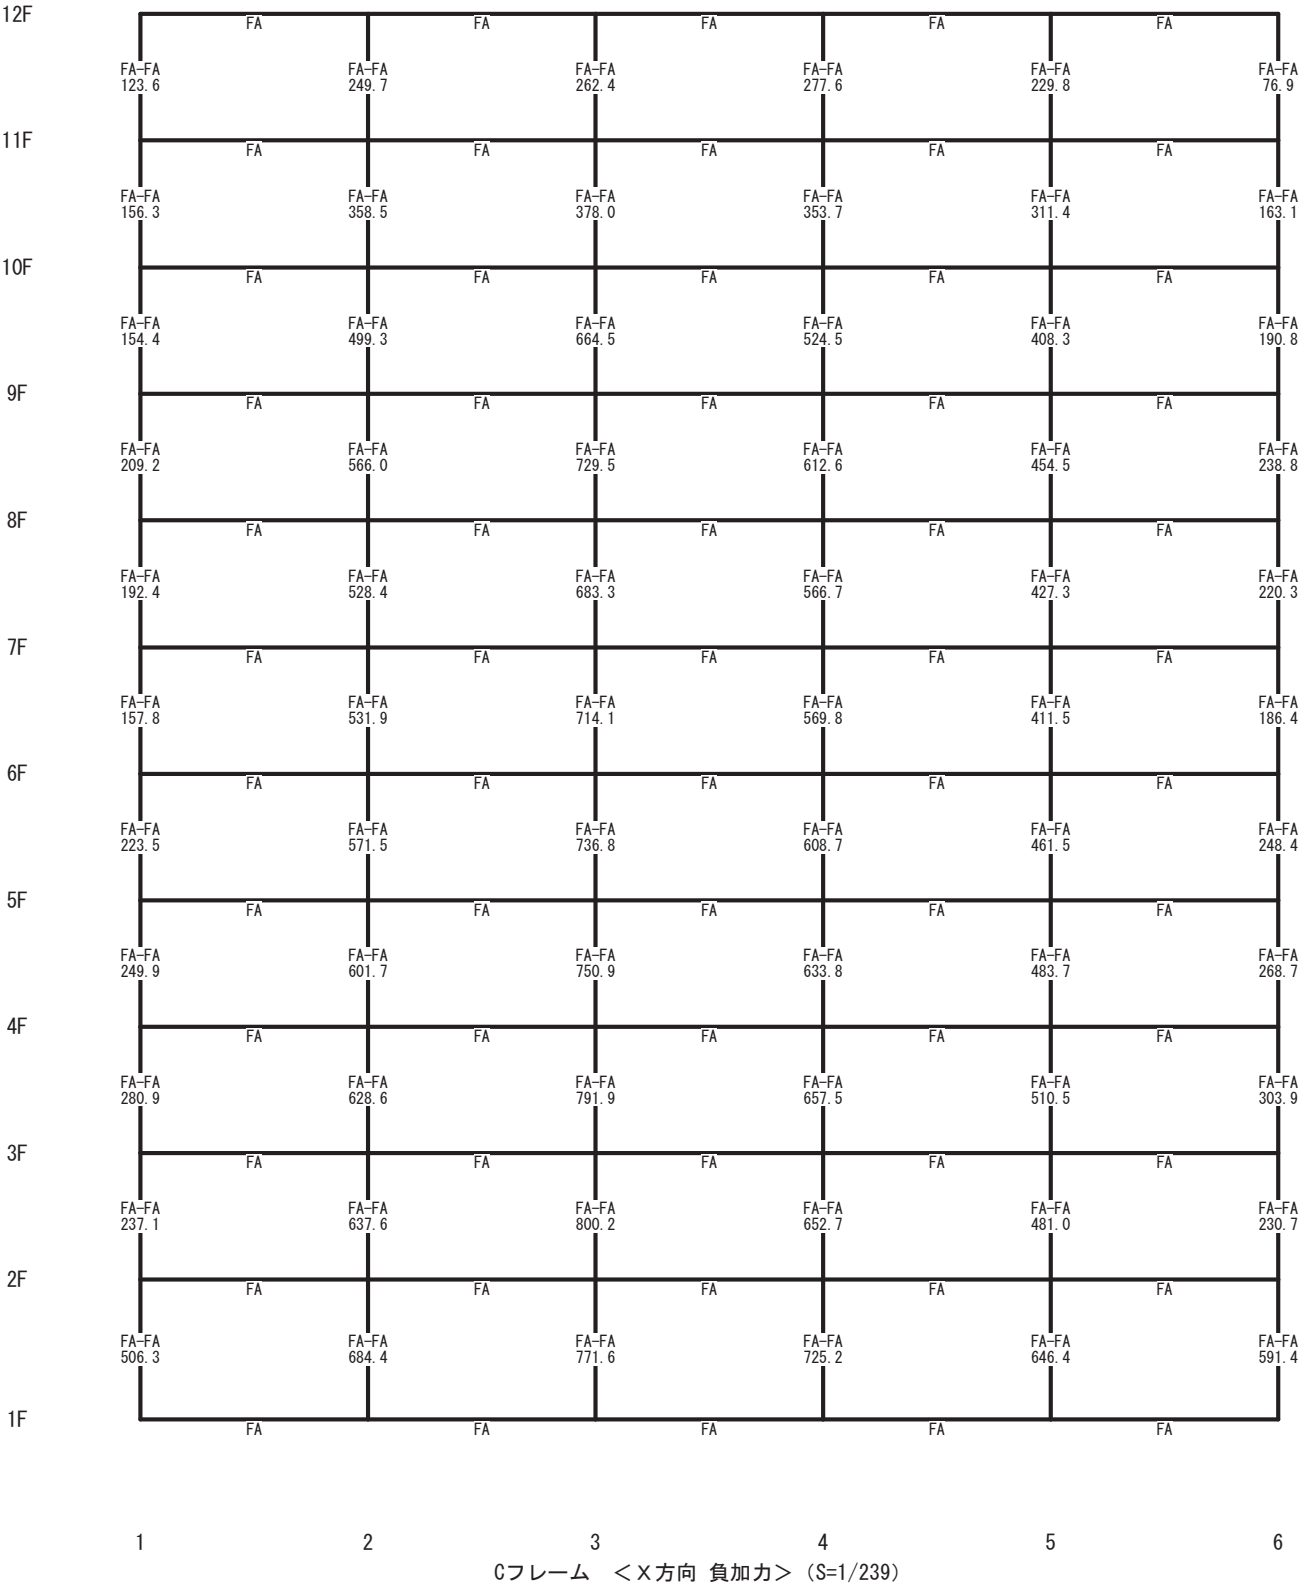


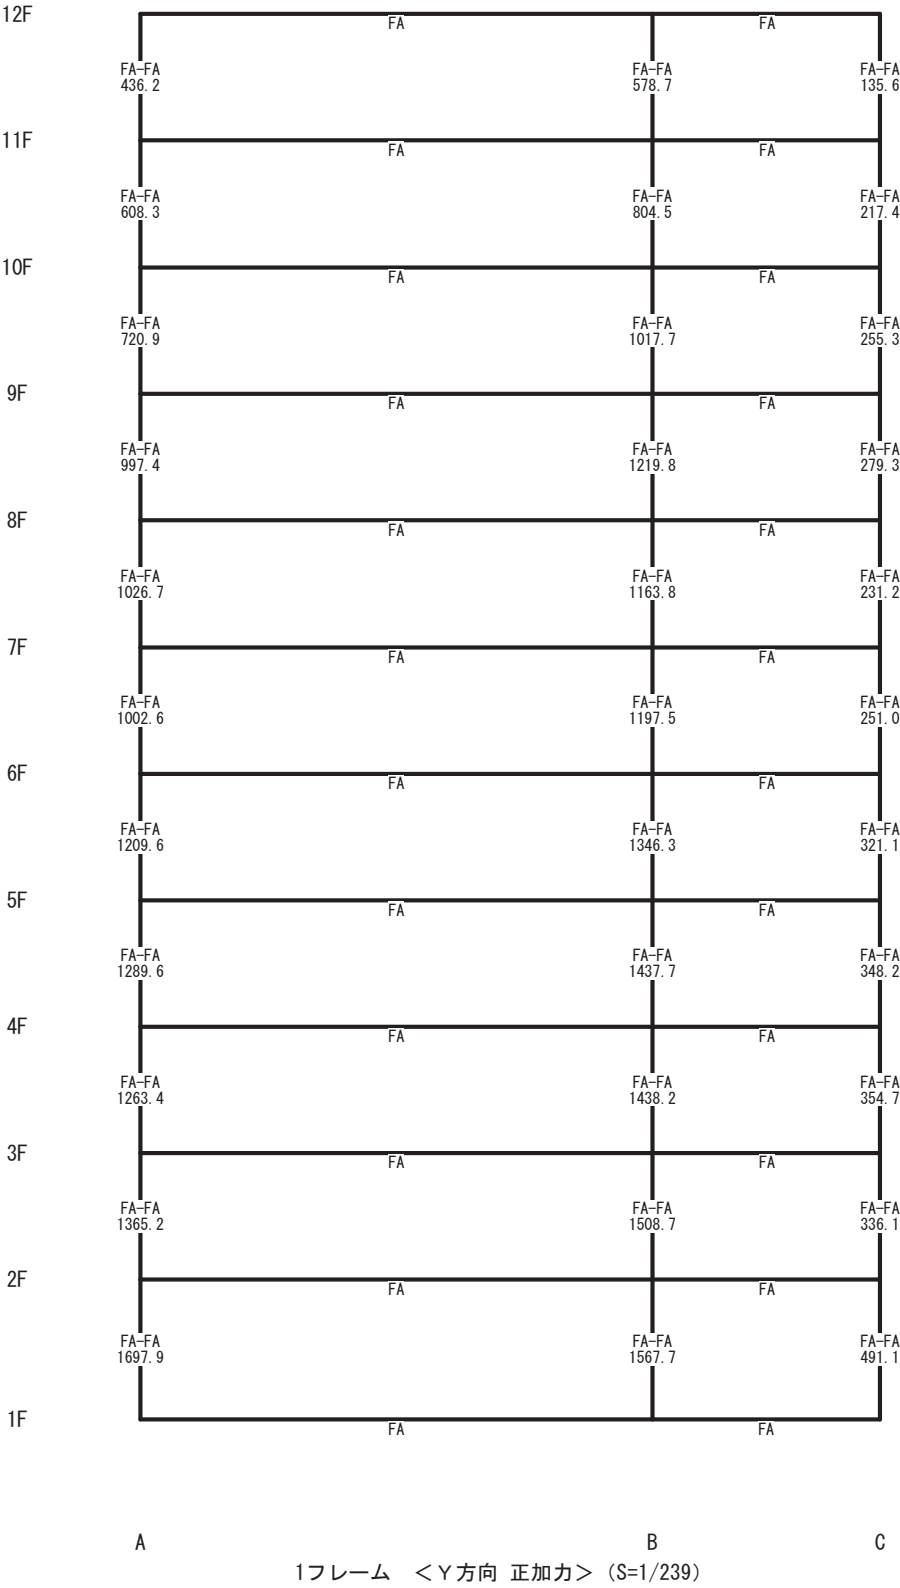


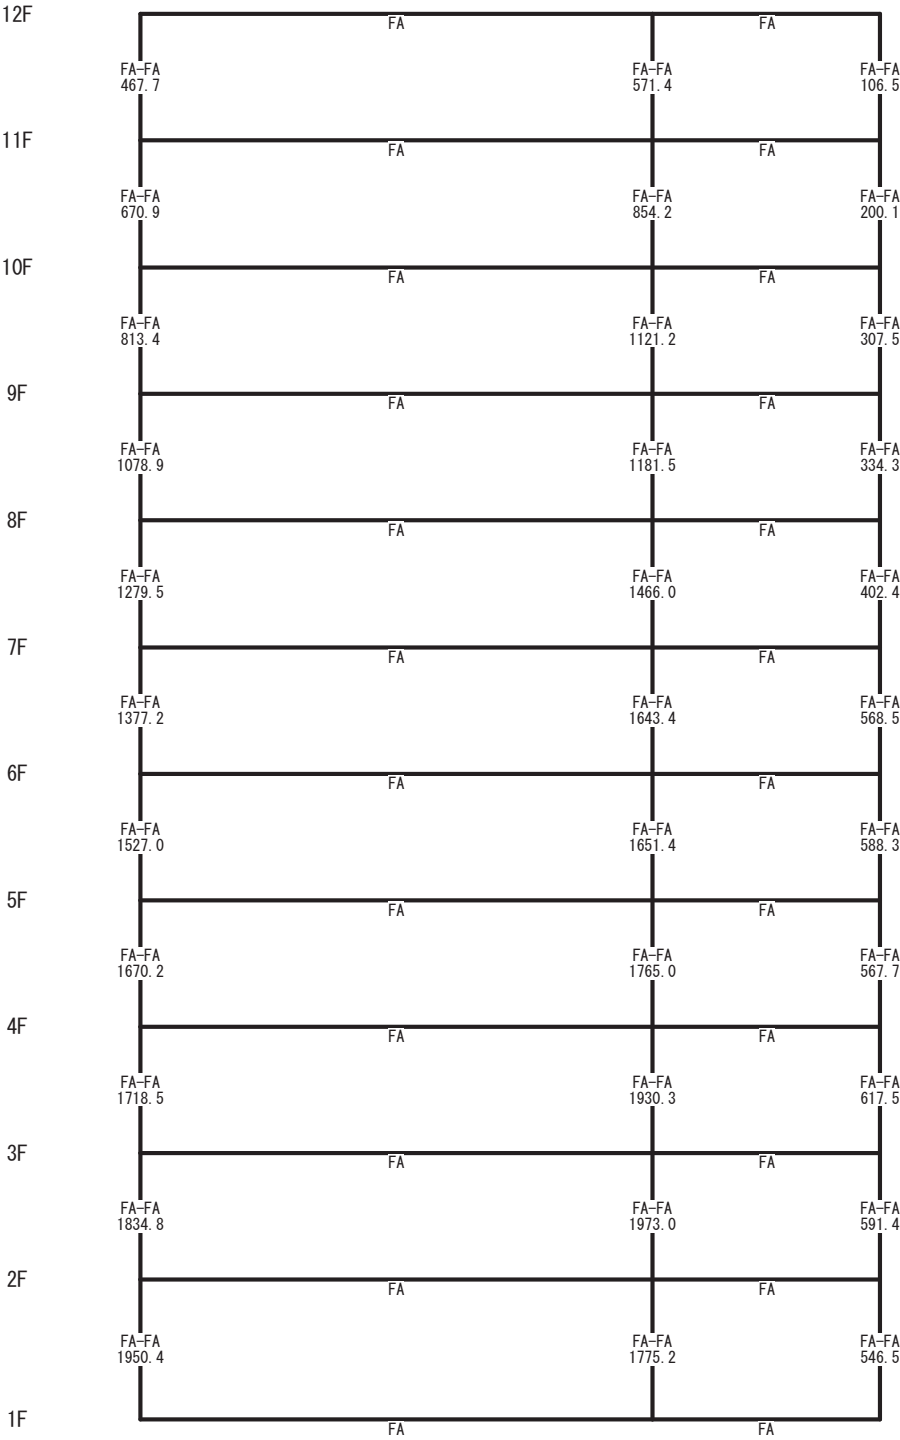



A B C
2フレーム <Y方向 正加力> (S=1/239)

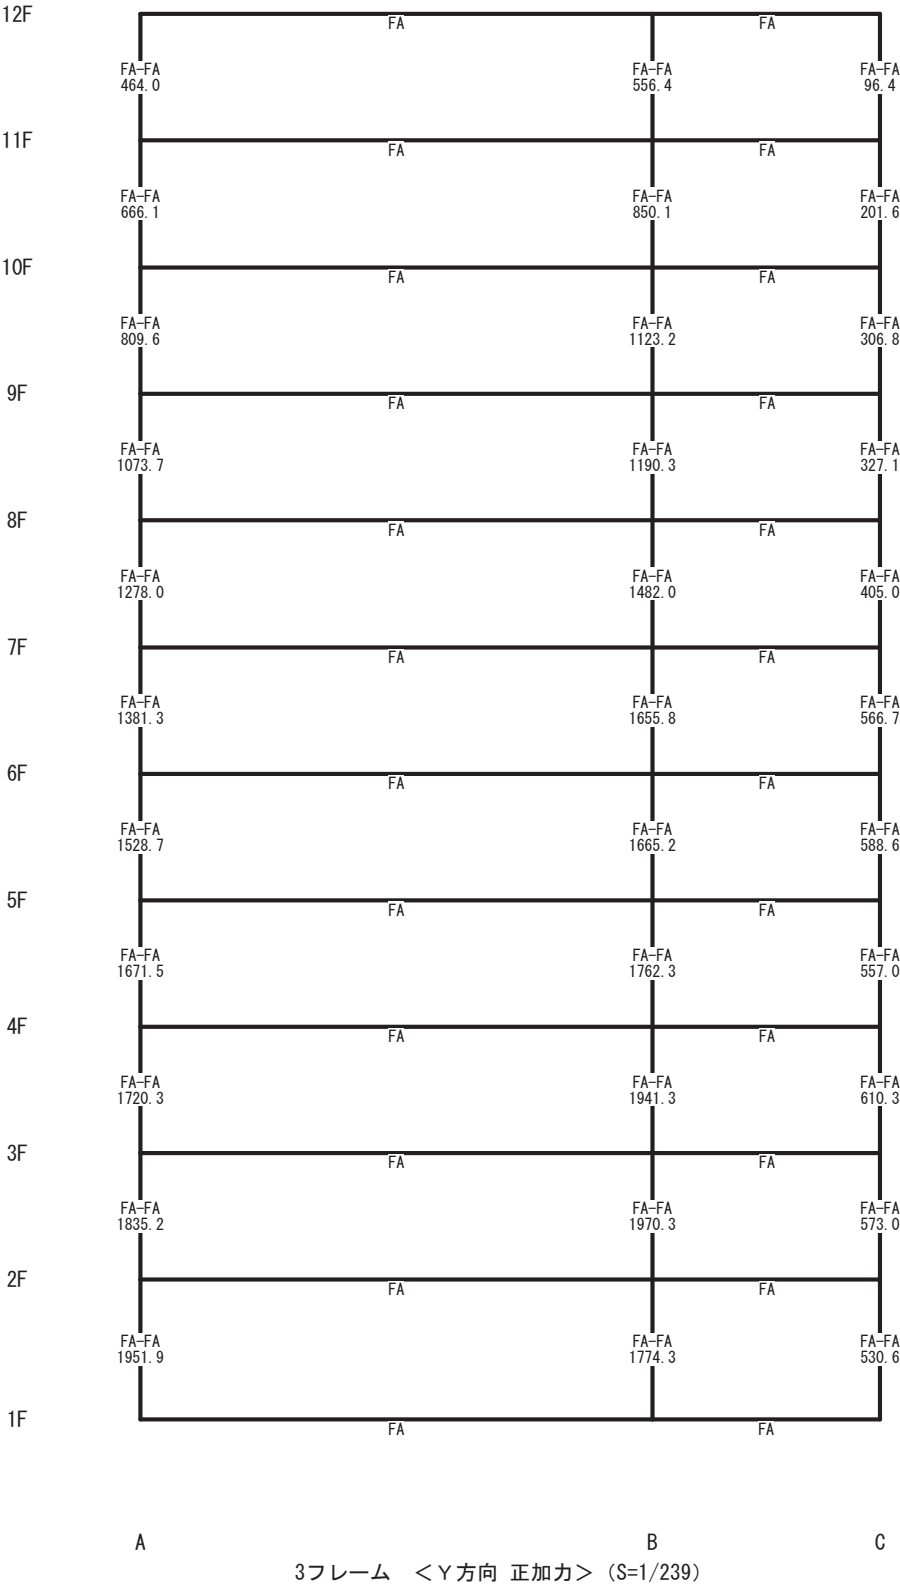


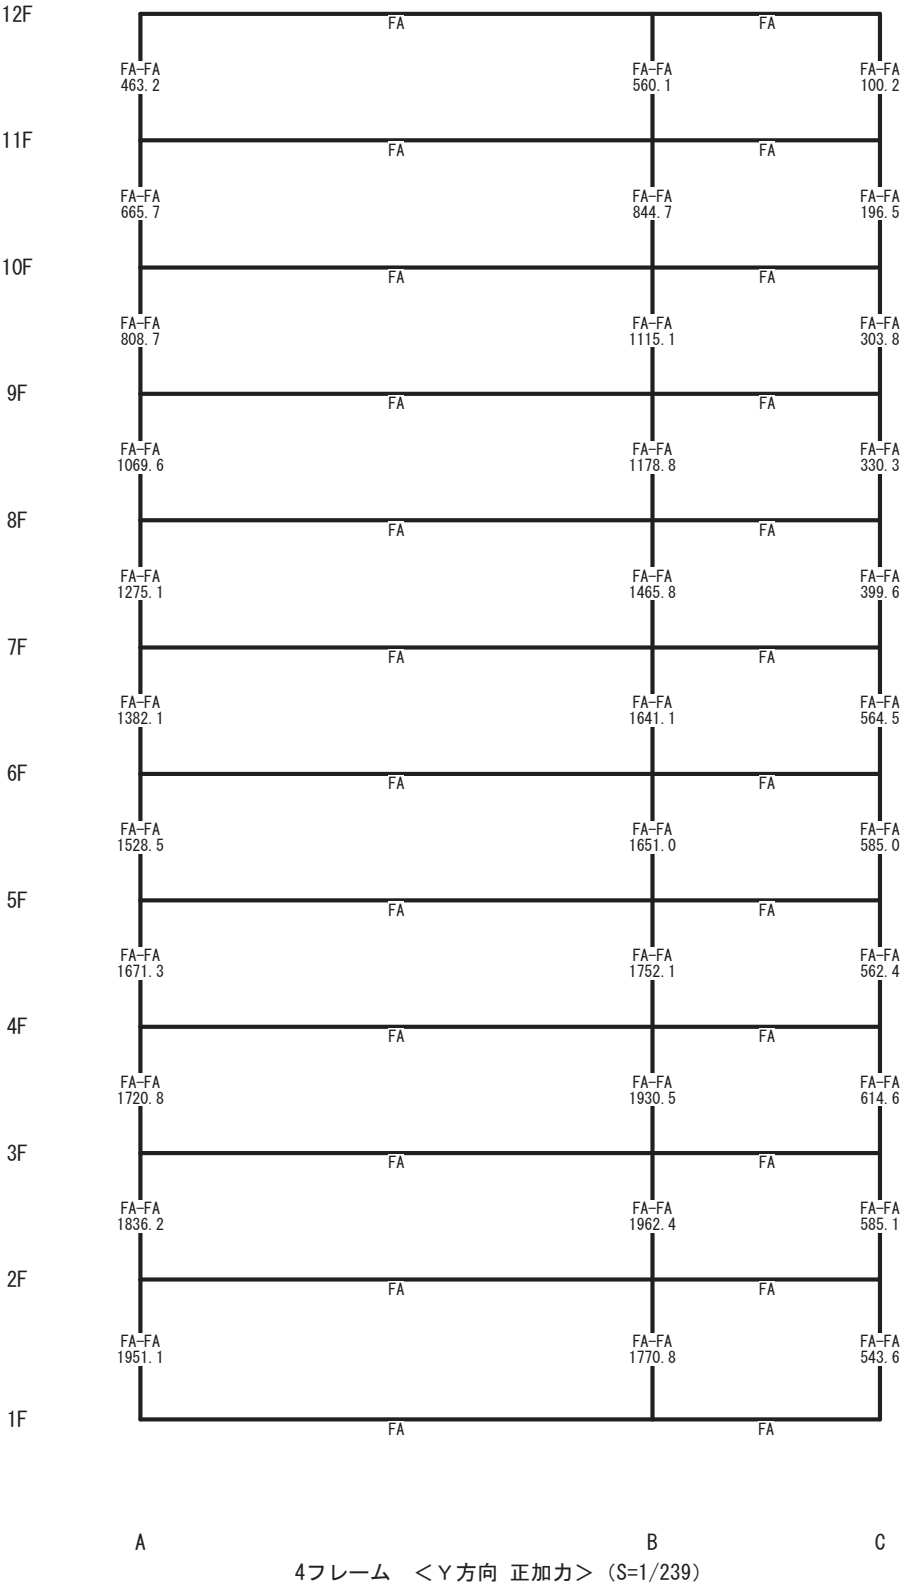


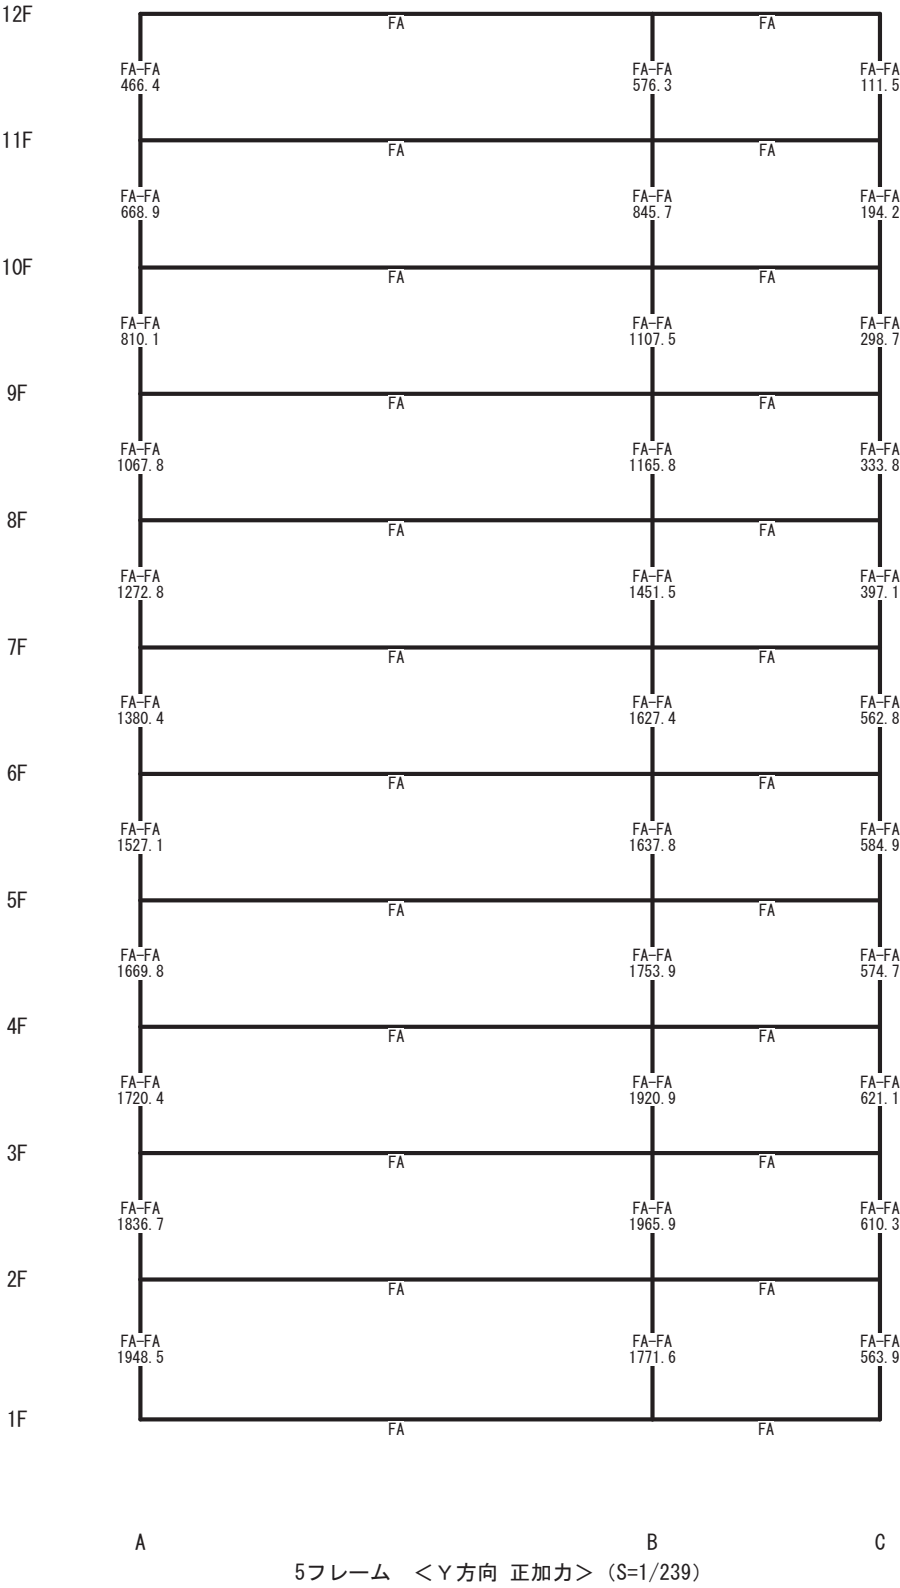


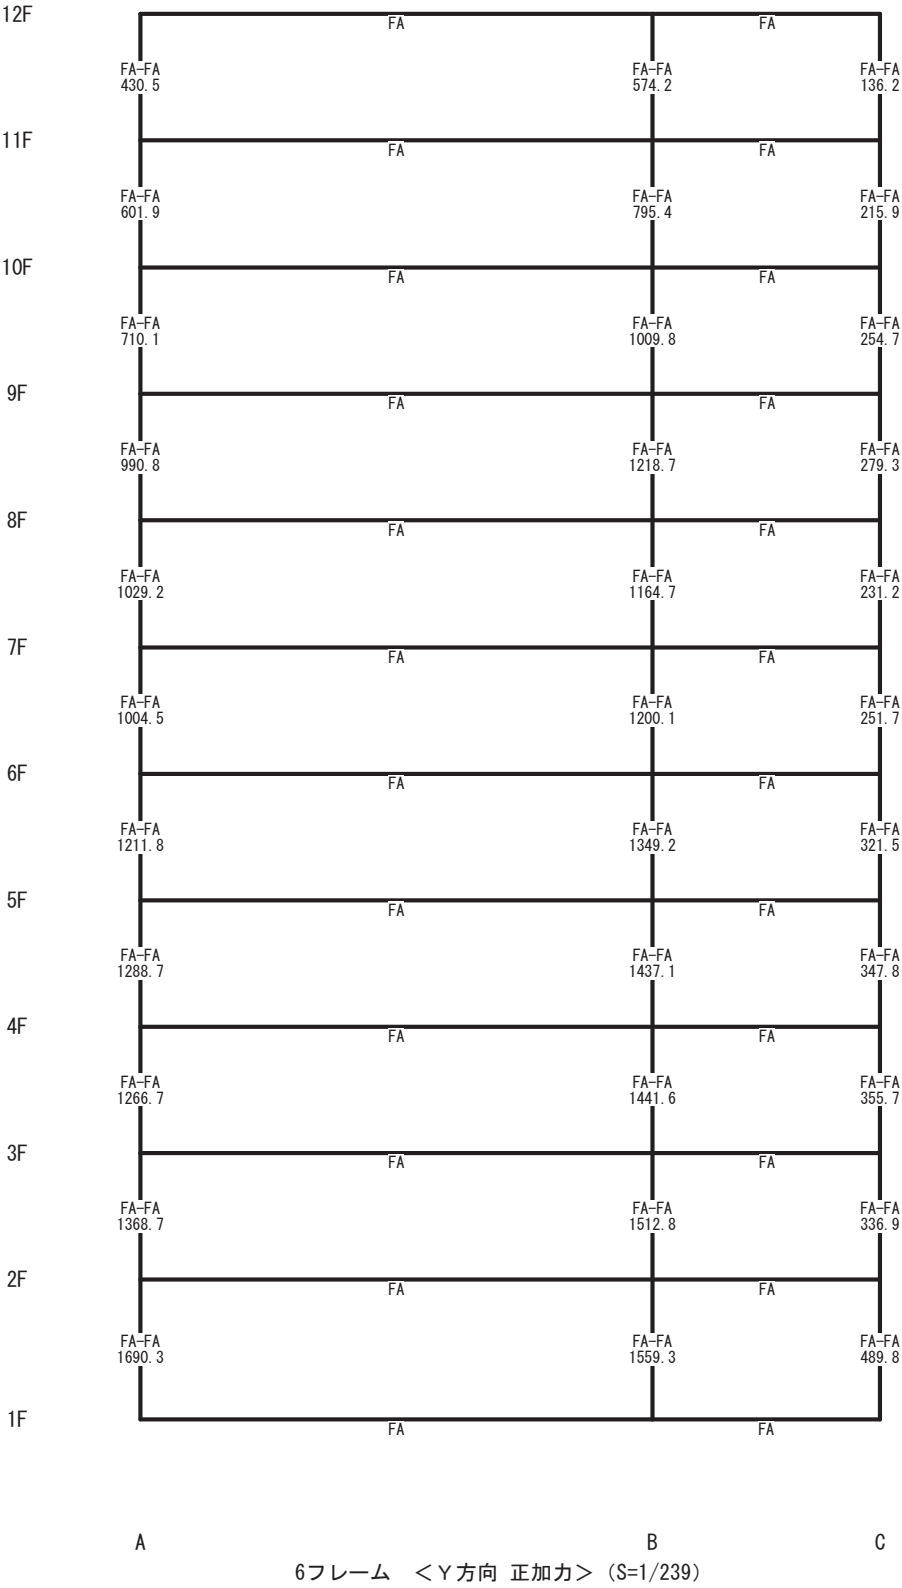


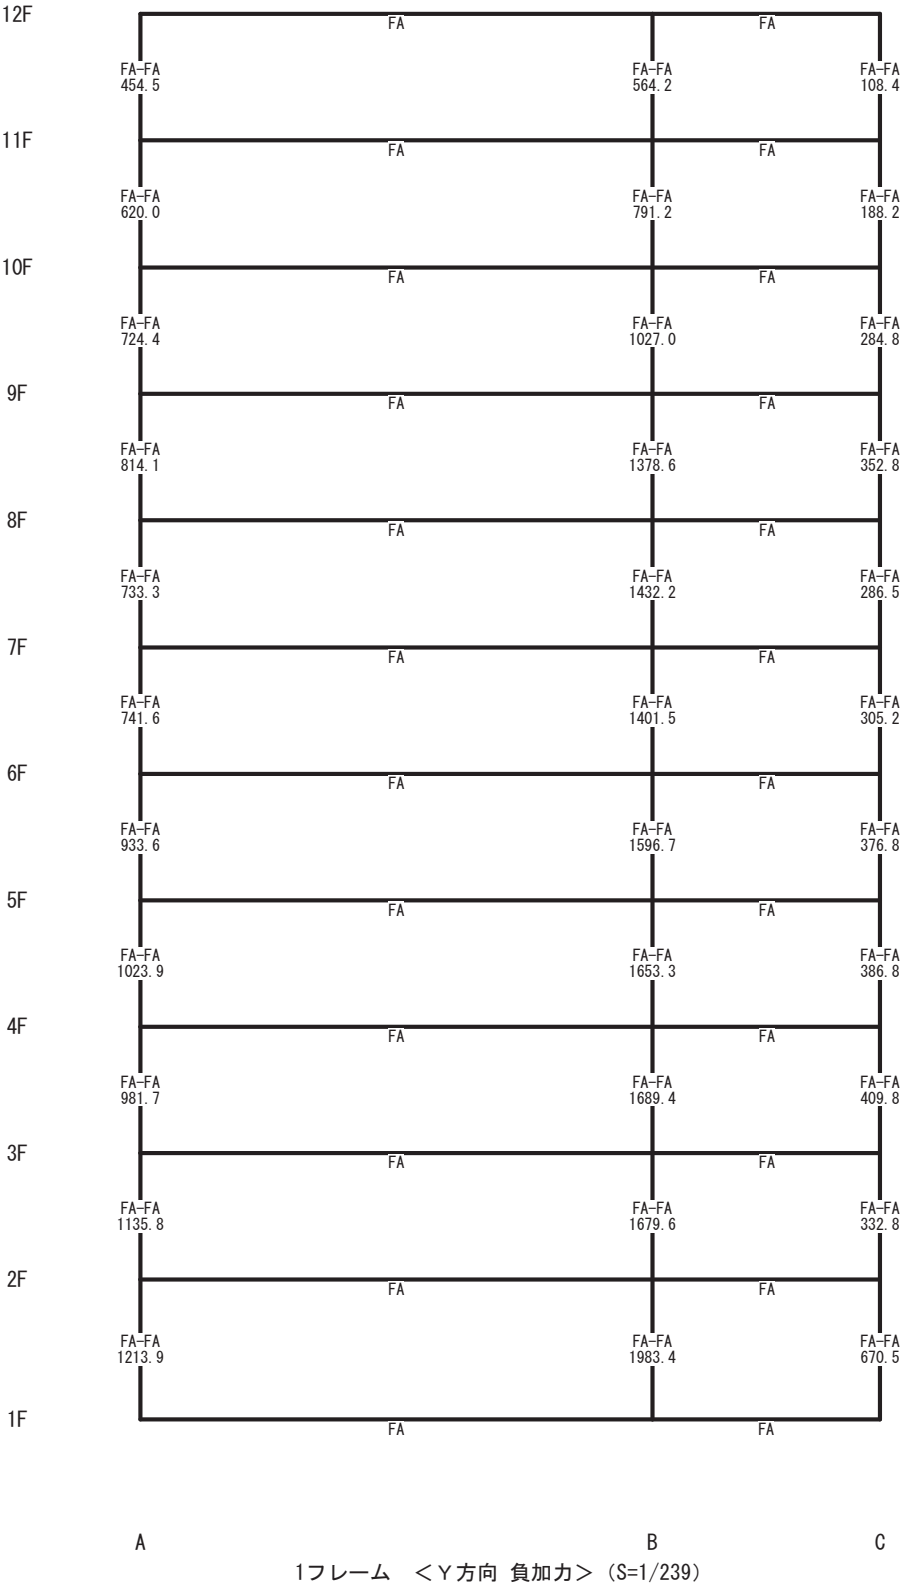


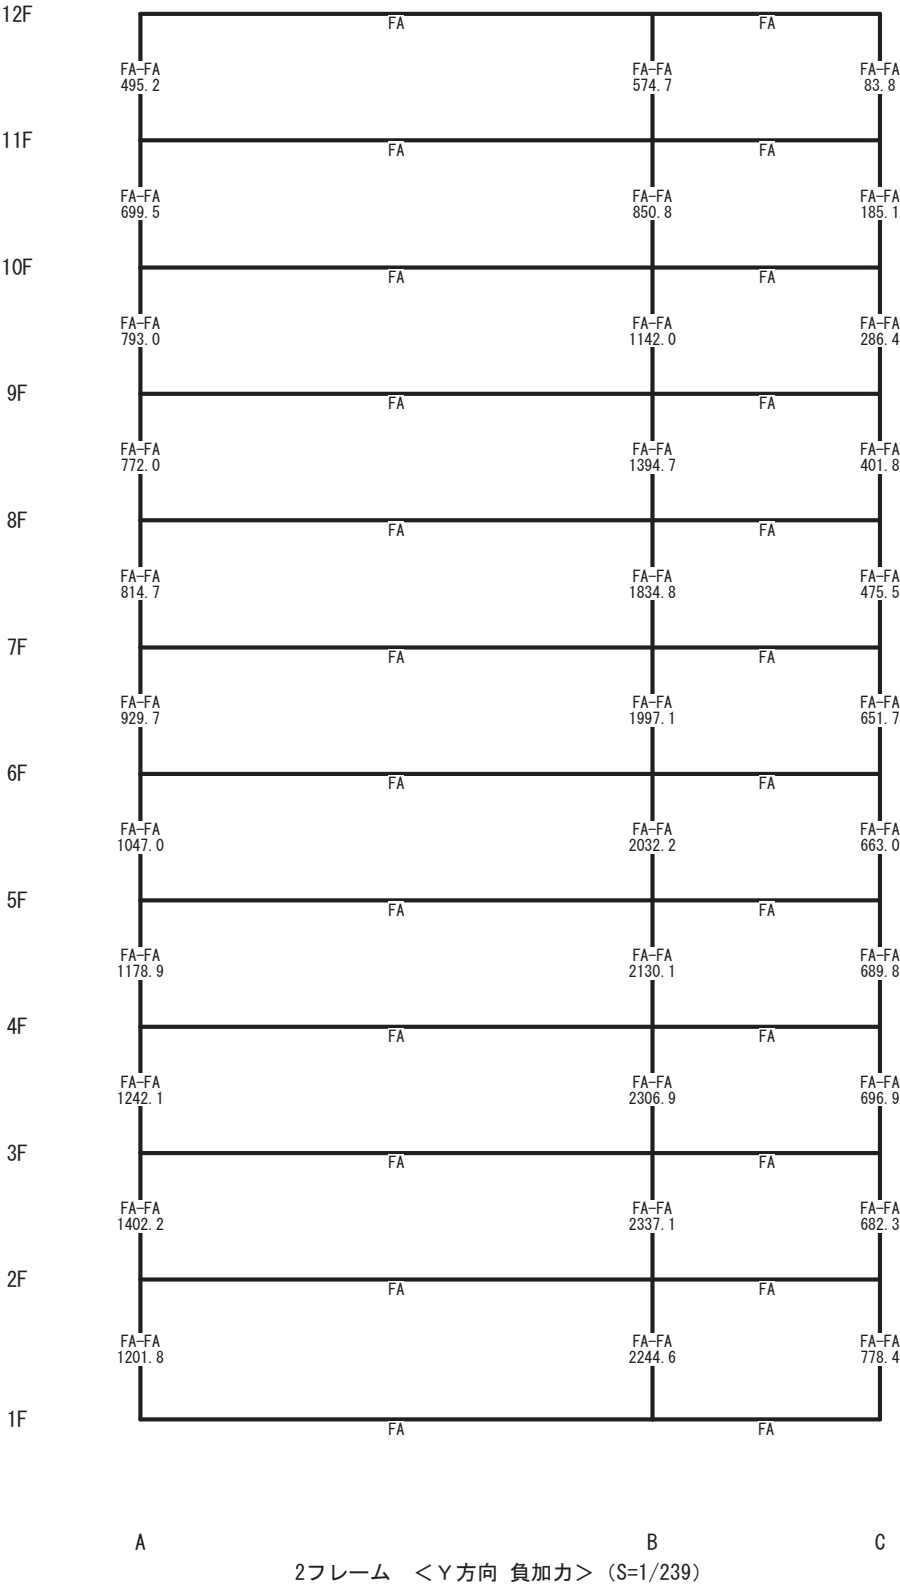

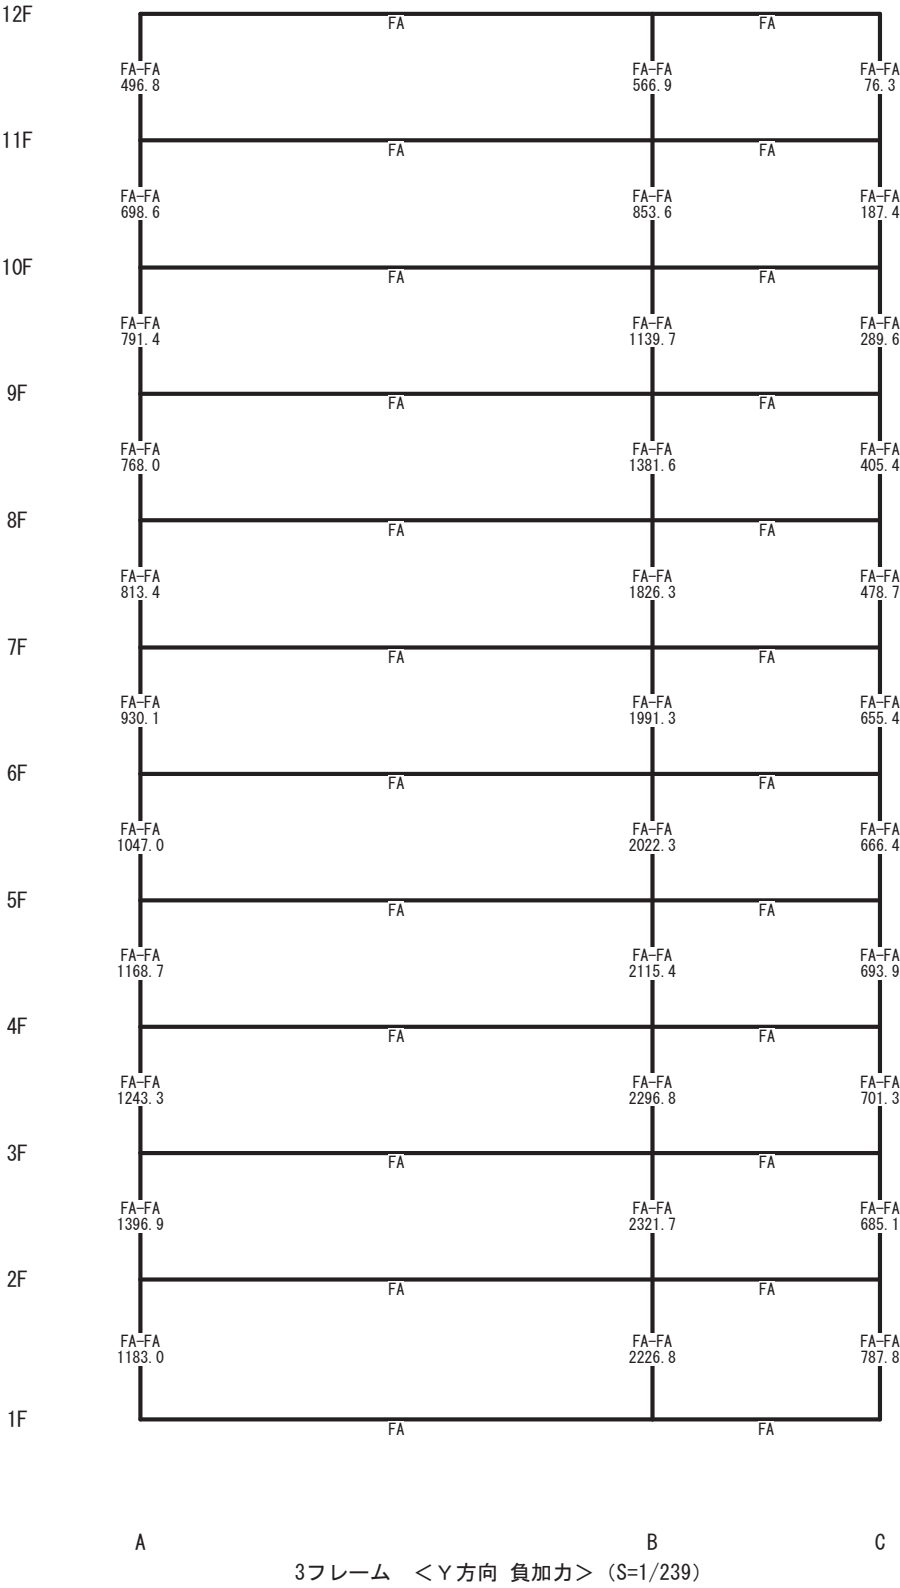

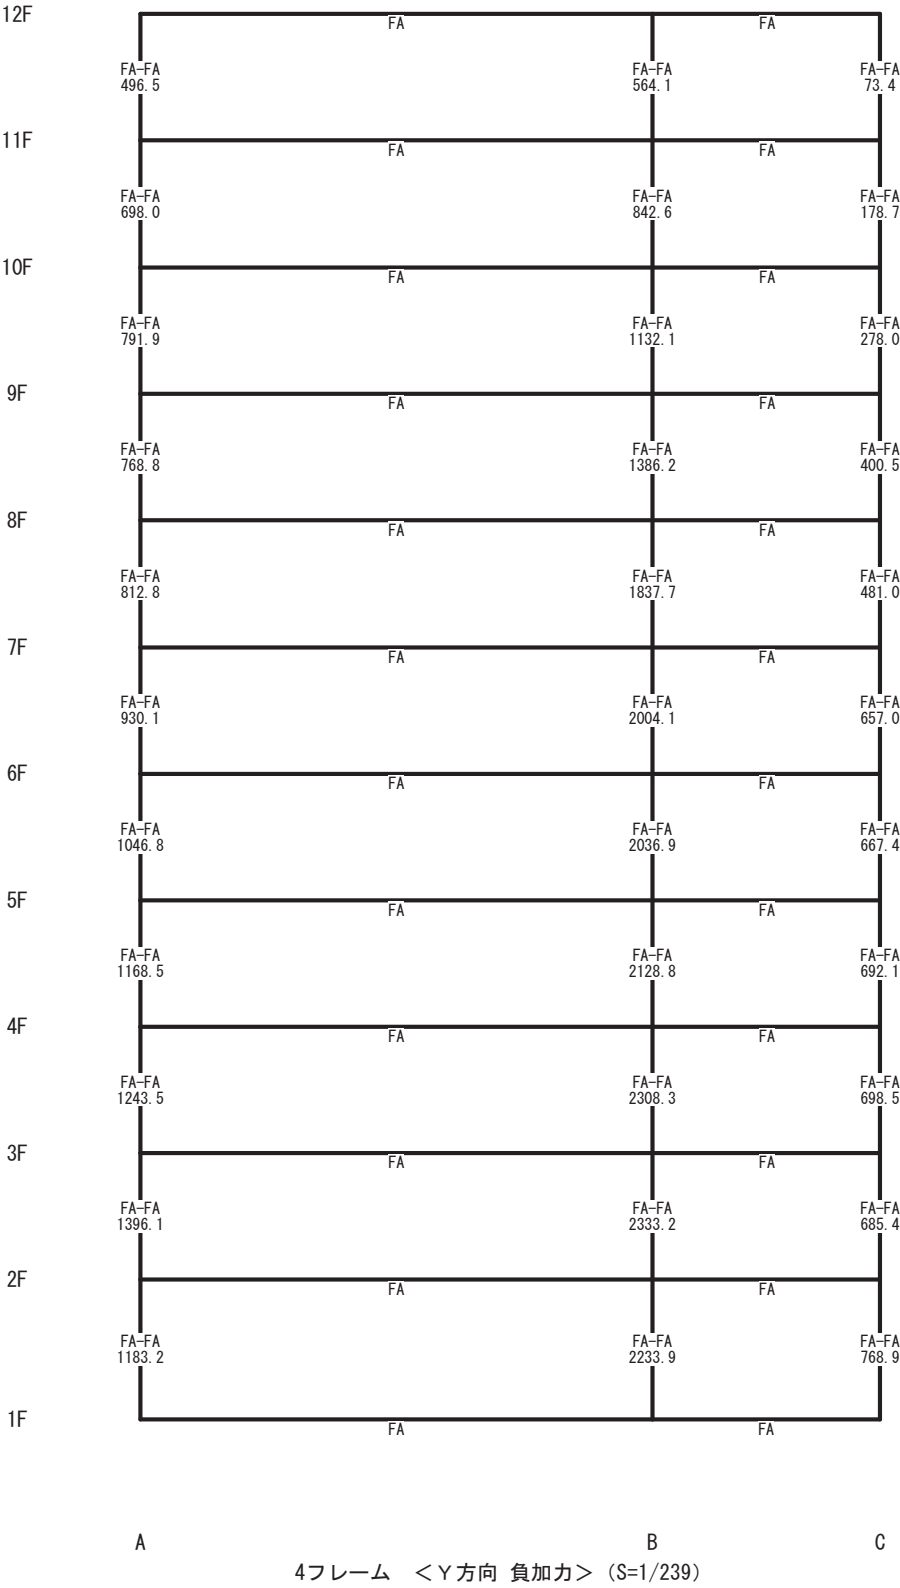

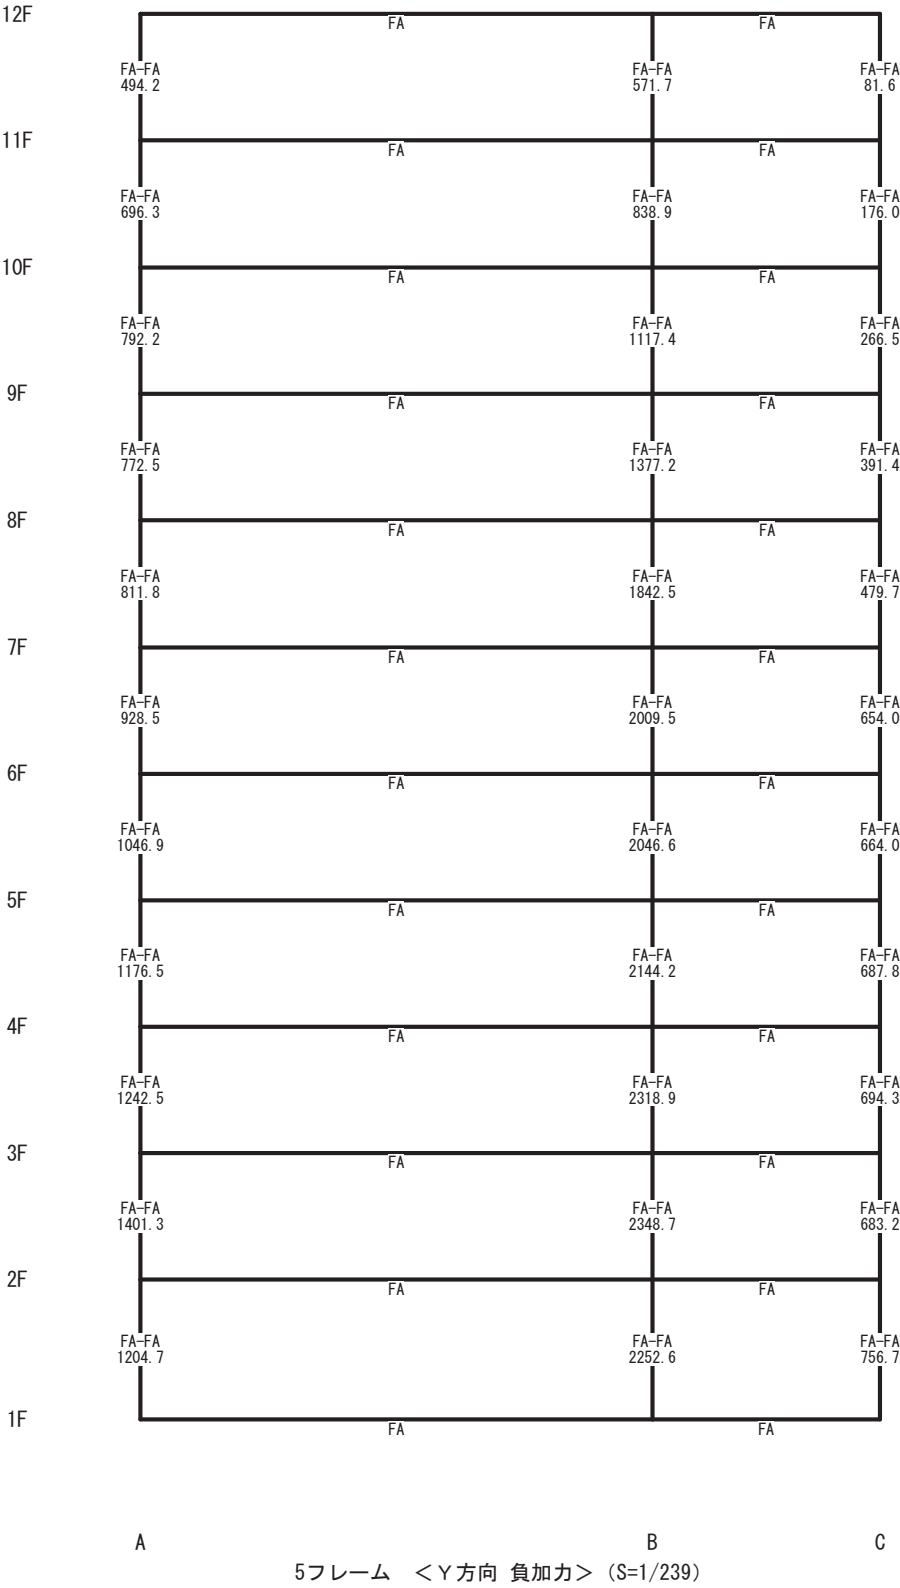

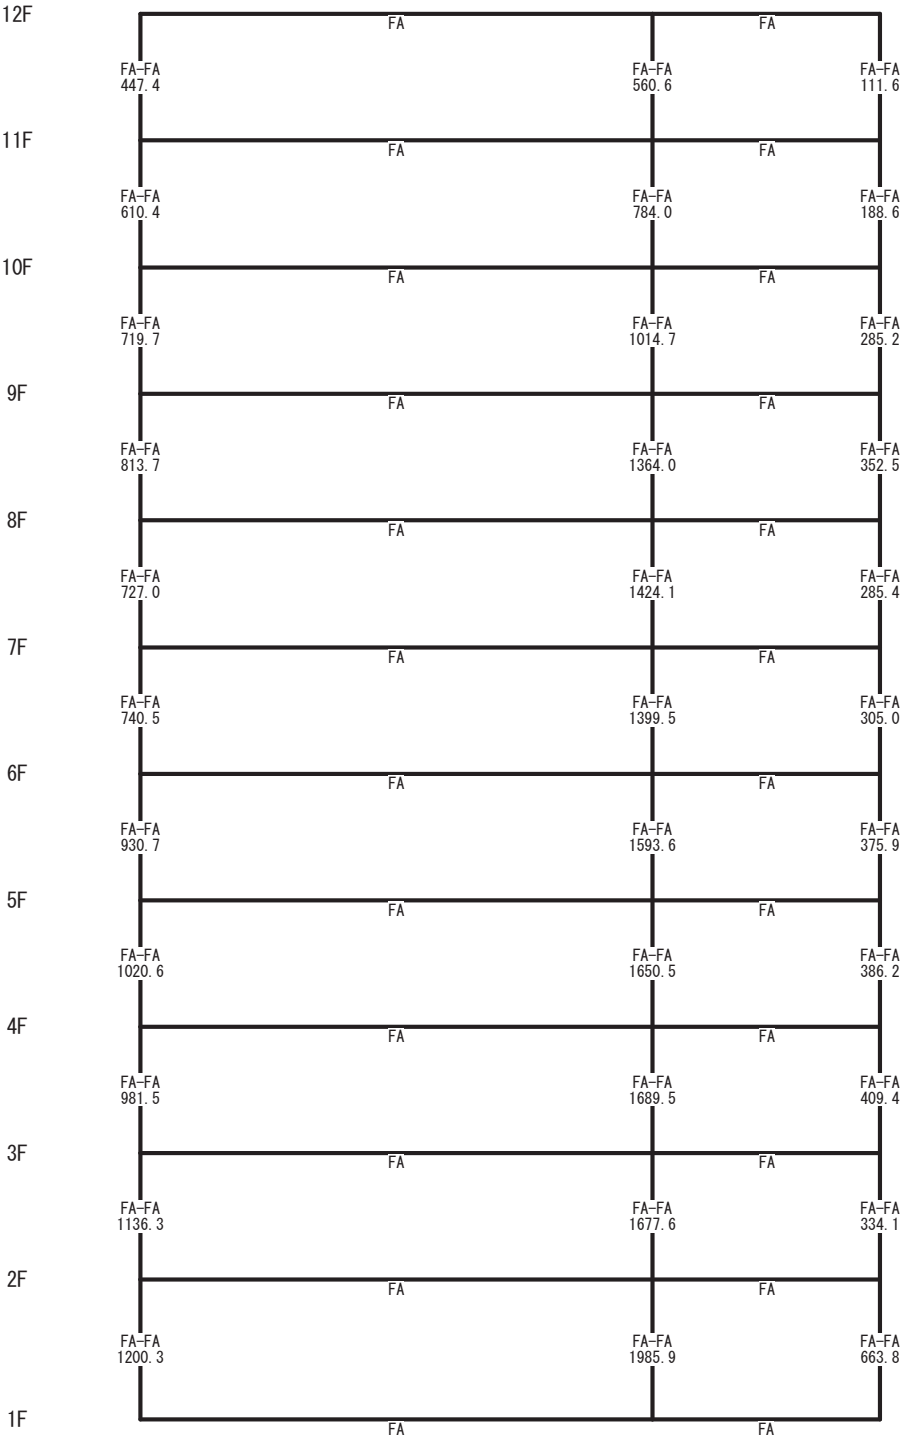

A B C
6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20507.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2558.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6042.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7787.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	8651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9071.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2239.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1974.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	2594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3587.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3764.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4002.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3985.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3998.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4378.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4383.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	3218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1739.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	2436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2900.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3080.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	24540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	2269.0	0.0	2269.0	0.32	0.00	0.32	Ai=2.556 Co=0.452
	B	2546.2	0.0	2546.2	0.35	0.00	0.35	
	C	1226.8	0.0	1226.8	0.17	0.00	0.17	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6042.0	0.0	6042.0	0.84	0.00	0.84	
10F	A	3487.7	0.0	3487.7	0.27	0.00	0.27	Ai=2.098 Co=0.452
	B	3708.4	0.0	3708.4	0.29	0.00	0.29	
	C	1738.5	0.0	1738.5	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8934.6	0.0	8934.6	0.69	0.00	0.69	
9F	A	4457.3	0.0	4457.3	0.24	0.00	0.24	Ai=1.848 Co=0.452
	B	4499.1	0.0	4499.1	0.24	0.00	0.24	
	C	2447.6	0.0	2447.6	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11404.1	0.0	11404.1	0.61	0.00	0.61	
8F	A	5420.9	0.0	5420.9	0.22	0.00	0.22	Ai=1.674 Co=0.452
	B	5322.8	0.0	5322.8	0.22	0.00	0.22	
	C	2803.3	0.0	2803.3	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13547.0	0.0	13547.0	0.55	0.00	0.55	
7F	A	6369.2	0.0	6369.2	0.21	0.00	0.21	Ai=1.539 Co=0.452
	B	6425.3	0.0	6425.3	0.21	0.00	0.21	
	C	2613.9	0.0	2613.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15408.4	0.0	15408.4	0.51	0.00	0.51	
6F	A	7215.9	0.0	7215.9	0.20	0.00	0.20	
	B	7252.4	0.0	7252.4	0.20	0.00	0.20	
	C	2564.9	0.0	2564.9	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17033.2	0.0	17033.2	0.47	0.00	0.47
5F	A	7791.9	0.0	7791.9	0.18	0.00	0.18
	B	7780.3	0.0	7780.3	0.18	0.00	0.18
	C	2844.4	0.0	2844.4	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18416.6	0.0	18416.6	0.44	0.00	0.44
4F	A	8292.6	0.0	8292.6	0.17	0.00	0.17
	B	8299.0	0.0	8299.0	0.17	0.00	0.17
	C	2978.3	0.0	2978.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19569.9	0.0	19569.9	0.41	0.00	0.41
3F	A	8692.2	0.0	8692.2	0.16	0.00	0.16
	B	8645.3	0.0	8645.3	0.16	0.00	0.16
	C	3170.1	0.0	3170.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20507.6	0.0	20507.6	0.38	0.00	0.38
2F	A	9071.8	0.0	9071.8	0.15	0.00	0.15
	B	9126.6	0.0	9126.6	0.15	0.00	0.15
	C	3030.5	0.0	3030.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21228.9	0.0	21228.9	0.35	0.00	0.35
1F	A	8988.7	0.0	8988.7	0.14	0.00	0.14
	B	8822.8	0.0	8822.8	0.13	0.00	0.13
	C	3923.3	0.0	3923.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21734.7	0.0	21734.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.425 Co=0.452

Ai=1.325 Co=0.452

Ai=1.236 Co=0.452

Ai=1.152 Co=0.452

Ai=1.074 Co=0.452

Ai=1.000 Co=0.452

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2264.2	0.0	2264.2	0.31	0.00	0.31
	B	2558.5	0.0	2558.5	0.36	0.00	0.36
	C	1220.1	0.0	1220.1	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6042.7	0.0	6042.7	0.84	0.00	0.84
10F	A	3480.1	0.0	3480.1	0.27	0.00	0.27
	B	3734.7	0.0	3734.7	0.29	0.00	0.29
	C	1721.0	0.0	1721.0	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8935.7	0.0	8935.7	0.69	0.00	0.69
9F	A	4452.0	0.0	4452.0	0.24	0.00	0.24
	B	4511.7	0.0	4511.7	0.24	0.00	0.24
	C	2441.7	0.0	2441.7	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11405.5	0.0	11405.5	0.61	0.00	0.61
8F	A	5409.9	0.0	5409.9	0.22	0.00	0.22
	B	5328.2	0.0	5328.2	0.22	0.00	0.22
	C	2810.6	0.0	2810.6	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13548.7	0.0	13548.7	0.55	0.00	0.55
7F	A	6357.7	0.0	6357.7	0.21	0.00	0.21
	B	6434.2	0.0	6434.2	0.21	0.00	0.21
	C	2618.4	0.0	2618.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15410.3	0.0	15410.3	0.51	0.00	0.51
6F	A	7206.4	0.0	7206.4	0.20	0.00	0.20
	B	7257.4	0.0	7257.4	0.20	0.00	0.20
	C	2571.5	0.0	2571.5	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17035.3	0.0	17035.3	0.47	0.00	0.47
5F	A	7781.4	0.0	7781.4	0.18	0.00	0.18
	B	7787.0	0.0	7787.0	0.18	0.00	0.18
	C	2850.5	0.0	2850.5	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18418.9	0.0	18418.9	0.44	0.00	0.44
4F	A	8286.5	0.0	8286.5	0.17	0.00	0.17
	B	8297.1	0.0	8297.1	0.17	0.00	0.17

Ai=2.556 Co=0.452

Ai=2.098 Co=0.452

Ai=1.848 Co=0.452

Ai=1.674 Co=0.452

Ai=1.539 Co=0.452

Ai=1.425 Co=0.452

Ai=1.325 Co=0.452

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	2988.8	0.0	2988.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19572.3	0.0	19572.3	0.41	0.00	0.41
3F	A	8685.4	0.0	8685.4	0.16	0.00	0.16
	B	8651.6	0.0	8651.6	0.16	0.00	0.16
	C	3173.2	0.0	3173.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20510.1	0.0	20510.1	0.38	0.00	0.38
2F	A	9071.1	0.0	9071.1	0.15	0.00	0.15
	B	9121.1	0.0	9121.1	0.15	0.00	0.15
	C	3039.3	0.0	3039.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21231.5	0.0	21231.5	0.35	0.00	0.35
1F	A	8981.1	0.0	8981.1	0.14	0.00	0.14
	B	8831.0	0.0	8831.0	0.13	0.00	0.13
	C	3925.2	0.0	3925.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21737.4	0.0	21737.4	0.33	0.00	0.33

Ai=1.236 Co=0.452

Ai=1.152 Co=0.452

Ai=1.074 Co=0.452

Ai=1.000 Co=0.452

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1150.5	0.0	1150.5	0.16	0.00	0.16
	2	1145.6	0.0	1145.6	0.16	0.00	0.16
	3	1116.8	0.0	1116.8	0.16	0.00	0.16
	4	1123.5	0.0	1123.5	0.16	0.00	0.16
	5	1154.1	0.0	1154.1	0.16	0.00	0.16
	6	1140.9	0.0	1140.9	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6831.4	0.0	6831.4	0.95	0.00	0.95
10F	1	1630.2	0.0	1630.2	0.13	0.00	0.13
	2	1725.2	0.0	1725.2	0.13	0.00	0.13
	3	1717.7	0.0	1717.7	0.13	0.00	0.13
	4	1706.9	0.0	1706.9	0.13	0.00	0.13
	5	1708.8	0.0	1708.8	0.13	0.00	0.13
	6	1613.2	0.0	1613.2	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10102.0	0.0	10102.0	0.78	0.00	0.78
9F	1	1993.9	0.0	1993.9	0.11	0.00	0.11
	2	2242.1	0.0	2242.1	0.12	0.00	0.12
	3	2239.5	0.0	2239.5	0.12	0.00	0.12

Ai=2.556 Co=0.511

Ai=2.098 Co=0.511

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	4	2227.6	0.0	2227.6	0.12	0.00	0.12
	5	2216.3	0.0	2216.3	0.12	0.00	0.12
	6	1974.6	0.0	1974.6	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12894.1	0.0	12894.1	0.69	0.00	0.69
8F	1	2496.4	0.0	2496.4	0.10	0.00	0.10
	2	2594.8	0.0	2594.8	0.11	0.00	0.11
	3	2591.1	0.0	2591.1	0.11	0.00	0.11
	4	2578.7	0.0	2578.7	0.10	0.00	0.10
	5	2567.4	0.0	2567.4	0.10	0.00	0.10
	6	2488.7	0.0	2488.7	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.1	0.0	15317.1	0.62	0.00	0.62
7F	1	2421.7	0.0	2421.7	0.08	0.00	0.08
	2	3148.0	0.0	3148.0	0.10	0.00	0.10
	3	3165.0	0.0	3165.0	0.10	0.00	0.10
	4	3140.4	0.0	3140.4	0.10	0.00	0.10
	5	3121.4	0.0	3121.4	0.10	0.00	0.10
	6	2425.1	0.0	2425.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17421.7	0.0	17421.7	0.57	0.00	0.57
6F	1	2451.1	0.0	2451.1	0.07	0.00	0.07
	2	3589.1	0.0	3589.1	0.10	0.00	0.10
	3	3603.8	0.0	3603.8	0.10	0.00	0.10
	4	3587.7	0.0	3587.7	0.10	0.00	0.10
	5	3570.6	0.0	3570.6	0.10	0.00	0.10
	6	2456.4	0.0	2456.4	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19258.7	0.0	19258.7	0.53	0.00	0.53
5F	1	2877.0	0.0	2877.0	0.07	0.00	0.07
	2	3766.6	0.0	3766.6	0.09	0.00	0.09
	3	3782.6	0.0	3782.6	0.09	0.00	0.09
	4	3764.5	0.0	3764.5	0.09	0.00	0.09
	5	3749.8	0.0	3749.8	0.09	0.00	0.09
	6	2882.5	0.0	2882.5	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20822.9	0.0	20822.9	0.49	0.00	0.49
4F	1	3075.4	0.0	3075.4	0.06	0.00	0.06
	2	4002.9	0.0	4002.9	0.08	0.00	0.08
	3	3990.8	0.0	3990.8	0.08	0.00	0.08
	4	3985.7	0.0	3985.7	0.08	0.00	0.08
	5	3998.4	0.0	3998.4	0.08	0.00	0.08
	6	3073.6	0.0	3073.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22126.8	0.0	22126.8	0.46	0.00	0.46
3F	1	3056.4	0.0	3056.4	0.06	0.00	0.06
	2	4266.4	0.0	4266.4	0.08	0.00	0.08
	3	4272.0	0.0	4272.0	0.08	0.00	0.08
	4	4266.0	0.0	4266.0	0.08	0.00	0.08
	5	4262.4	0.0	4262.4	0.08	0.00	0.08
	6	3063.9	0.0	3063.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.848 Co=0.511

Ai=1.674 Co=0.511

Ai=1.539 Co=0.511

Ai=1.425 Co=0.511

Ai=1.325 Co=0.511

Ai=1.236 Co=0.511

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23187.1	0.0	23187.1	0.43	0.00	0.43
2F	1	3210.0	0.0	3210.0	0.05	0.00	0.05
	2	4399.1	0.0	4399.1	0.07	0.00	0.07
	3	4378.5	0.0	4378.5	0.07	0.00	0.07
	4	4383.7	0.0	4383.7	0.07	0.00	0.07
	5	4412.9	0.0	4412.9	0.07	0.00	0.07
	6	3218.4	0.0	3218.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24002.6	0.0	24002.6	0.40	0.00	0.40
1F	1	3756.7	0.0	3756.7	0.06	0.00	0.06
	2	4272.1	0.0	4272.1	0.06	0.00	0.06
	3	4256.9	0.0	4256.9	0.06	0.00	0.06
	4	4265.4	0.0	4265.4	0.06	0.00	0.06
	5	4284.1	0.0	4284.1	0.06	0.00	0.06
	6	3739.4	0.0	3739.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24574.6	0.0	24574.6	0.37	0.00	0.37

Ai=1.152 Co=0.511

Ai=1.074 Co=0.511

Ai=1.000 Co=0.511

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1127.1	0.0	1127.1	0.16	0.00	0.16
	2	1153.6	0.0	1153.6	0.16	0.00	0.16
	3	1140.0	0.0	1140.0	0.16	0.00	0.16
	4	1134.0	0.0	1134.0	0.16	0.00	0.16
	5	1147.6	0.0	1147.6	0.16	0.00	0.16
	6	1119.6	0.0	1119.6	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	合計	6821.9	0.0	6821.9	0.95	0.00	0.95
	1	1599.5	0.0	1599.5	0.12	0.00	0.12
	2	1735.4	0.0	1735.4	0.13	0.00	0.13
	3	1739.7	0.0	1739.7	0.13	0.00	0.13
	4	1719.3	0.0	1719.3	0.13	0.00	0.13
	5	1711.2	0.0	1711.2	0.13	0.00	0.13
	6	1582.9	0.0	1582.9	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10087.9	0.0	10087.9	0.78	0.00	0.78
	1	2036.2	0.0	2036.2	0.11	0.00	0.11
	2	2221.3	0.0	2221.3	0.12	0.00	0.12
	3	2220.8	0.0	2220.8	0.12	0.00	0.12
	4	2202.1	0.0	2202.1	0.12	0.00	0.12
	5	2176.1	0.0	2176.1	0.12	0.00	0.12
	6	2019.6	0.0	2019.6	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12876.1	0.0	12876.1	0.69	0.00	0.69
	1	2545.5	0.0	2545.5	0.10	0.00	0.10
	2	2568.4	0.0	2568.4	0.10	0.00	0.10
	3	2555.0	0.0	2555.0	0.10	0.00	0.10
	4	2555.6	0.0	2555.6	0.10	0.00	0.10
	5	2541.1	0.0	2541.1	0.10	0.00	0.10
	6	2530.2	0.0	2530.2	0.10	0.00	0.10
7F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.556 Co=0.511

Ai=2.098 Co=0.511

Ai=1.848 Co=0.511

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	15295.7	0.0	15295.7	0.62	0.00	0.62	Ai=1.674 Co=0.511
7F	1	2452.0	0.0	2452.0	0.08	0.00	0.08	
	2	3125.0	0.0	3125.0	0.10	0.00	0.10	
	3	3118.4	0.0	3118.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3131.5	0.0	3131.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3134.0	0.0	3134.0	0.10	0.00	0.10	
	6	2436.4	0.0	2436.4	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17397.4	0.0	17397.4	0.57	0.00	0.57	Ai=1.539 Co=0.511
6F	1	2448.3	0.0	2448.3	0.07	0.00	0.07	
	2	3578.5	0.0	3578.5	0.10	0.00	0.10	
	3	3576.8	0.0	3576.8	0.10	0.00	0.10	
	4	3591.2	0.0	3591.2	0.10	0.00	0.10	
	5	3592.0	0.0	3592.0	0.10	0.00	0.10	
	6	2445.0	0.0	2445.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19231.9	0.0	19231.9	0.53	0.00	0.53	Ai=1.425 Co=0.511
5F	1	2907.2	0.0	2907.2	0.07	0.00	0.07	
	2	3742.3	0.0	3742.3	0.09	0.00	0.09	
	3	3735.7	0.0	3735.7	0.09	0.00	0.09	
	4	3751.0	0.0	3751.0	0.09	0.00	0.09	
	5	3757.5	0.0	3757.5	0.09	0.00	0.09	
	6	2900.2	0.0	2900.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20793.8	0.0	20793.8	0.49	0.00	0.49	Ai=1.325 Co=0.511
4F	1	3064.1	0.0	3064.1	0.06	0.00	0.06	
	2	3998.8	0.0	3998.8	0.08	0.00	0.08	
	3	3978.0	0.0	3978.0	0.08	0.00	0.08	
	4	3989.4	0.0	3989.4	0.08	0.00	0.08	
	5	4008.5	0.0	4008.5	0.08	0.00	0.08	
	6	3057.3	0.0	3057.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22096.0	0.0	22096.0	0.46	0.00	0.46	Ai=1.236 Co=0.511
3F	1	3080.9	0.0	3080.9	0.06	0.00	0.06	
	2	4245.9	0.0	4245.9	0.08	0.00	0.08	
	3	4241.4	0.0	4241.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4250.4	0.0	4250.4	0.08	0.00	0.08	
	5	4255.7	0.0	4255.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3080.5	0.0	3080.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23154.7	0.0	23154.7	0.43	0.00	0.43	Ai=1.152 Co=0.511
2F	1	3148.2	0.0	3148.2	0.05	0.00	0.05	
	2	4421.6	0.0	4421.6	0.07	0.00	0.07	
	3	4403.7	0.0	4403.7	0.07	0.00	0.07	
	4	4414.7	0.0	4414.7	0.07	0.00	0.07	
	5	4433.1	0.0	4433.1	0.07	0.00	0.07	
	6	3147.9	0.0	3147.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23969.1	0.0	23969.1	0.40	0.00	0.40	Ai=1.074 Co=0.511
1F	1	3867.8	0.0	3867.8	0.06	0.00	0.06	
	2	4224.9	0.0	4224.9	0.06	0.00	0.06	
	3	4197.6	0.0	4197.6	0.06	0.00	0.06	
	4	4185.9	0.0	4185.9	0.06	0.00	0.06	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	5	4214.0	0.0	4214.0	0.06	0.00	0.06
	6	3850.0	0.0	3850.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24540.3	0.0	24540.3	0.37	0.00	0.37

Ai=1.000 Co=0.511

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1323.6	0.0	1323.6	0.18	0.00	0.18
	B	2367.8	0.0	2367.8	0.33	0.00	0.33
	C	1697.6	0.0	1697.6	0.24	0.00	0.24
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5389.0	0.0	5389.0	0.75	0.00	0.75
10F	A	2831.7	0.0	2831.7	0.22	0.00	0.22
	B	3312.1	0.0	3312.1	0.26	0.00	0.26
	C	1825.1	0.0	1825.1	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7969.0	0.0	7969.0	0.62	0.00	0.62
9F	A	3612.4	0.0	3612.4	0.19	0.00	0.19
	B	4141.3	0.0	4141.3	0.22	0.00	0.22
	C	2417.9	0.0	2417.9	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10171.6	0.0	10171.6	0.54	0.00	0.54
8F	A	4606.2	0.0	4606.2	0.19	0.00	0.19
	B	4828.8	0.0	4828.8	0.20	0.00	0.20
	C	2648.0	0.0	2648.0	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12083.0	0.0	12083.0	0.49	0.00	0.49
7F	A	5368.6	0.0	5368.6	0.18	0.00	0.18
	B	5733.3	0.0	5733.3	0.19	0.00	0.19
	C	2641.3	0.0	2641.3	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13743.2	0.0	13743.2	0.45	0.00	0.45
6F	A	5974.5	0.0	5974.5	0.16	0.00	0.16
	B	6523.0	0.0	6523.0	0.18	0.00	0.18
	C	2694.9	0.0	2694.9	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.556 Co=0.403

Ai=2.098 Co=0.403

Ai=1.848 Co=0.403

Ai=1.674 Co=0.403

Ai=1.539 Co=0.403

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15192.4	0.0	15192.4	0.42	0.00	0.42
5F	A	6539.9	0.0	6539.9	0.15	0.00	0.15
	B	7161.9	0.0	7161.9	0.17	0.00	0.17
	C	2724.5	0.0	2724.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16426.3	0.0	16426.3	0.39	0.00	0.39
4F	A	7075.2	0.0	7075.2	0.15	0.00	0.15
	B	7634.2	0.0	7634.2	0.16	0.00	0.16
	C	2745.5	0.0	2745.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17454.9	0.0	17454.9	0.36	0.00	0.36
3F	A	7545.5	0.0	7545.5	0.14	0.00	0.14
	B	7832.4	0.0	7832.4	0.14	0.00	0.14
	C	2913.4	0.0	2913.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18291.2	0.0	18291.2	0.34	0.00	0.34
2F	A	7997.0	0.0	7997.0	0.13	0.00	0.13
	B	8199.6	0.0	8199.6	0.14	0.00	0.14
	C	2738.0	0.0	2738.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18934.6	0.0	18934.6	0.32	0.00	0.32
1F	A	7085.5	0.0	7085.5	0.11	0.00	0.11
	B	8307.5	0.0	8307.5	0.13	0.00	0.13
	C	3992.8	0.0	3992.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19385.8	0.0	19385.8	0.29	0.00	0.29

Ai=1.425 Co=0.403

Ai=1.325 Co=0.403

Ai=1.236 Co=0.403

Ai=1.152 Co=0.403

Ai=1.074 Co=0.403

Ai=1.000 Co=0.403

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	1298.8	0.0	1298.8	0.18	0.00	0.18
	B	2417.4	0.0	2417.4	0.34	0.00	0.34
	C	1682.1	0.0	1682.1	0.23	0.00	0.23
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5398.3	0.0	5398.3	0.75	0.00	0.75
10F	A	2843.8	0.0	2843.8	0.22	0.00	0.22
	B	3308.2	0.0	3308.2	0.26	0.00	0.26
	C	1830.7	0.0	1830.7	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7982.7	0.0	7982.7	0.62	0.00	0.62
9F	A	3614.1	0.0	3614.1	0.19	0.00	0.19
	B	4144.9	0.0	4144.9	0.22	0.00	0.22
	C	2430.1	0.0	2430.1	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.1	0.0	10189.1	0.54	0.00	0.54
8F	A	4606.9	0.0	4606.9	0.19	0.00	0.19
	B	4843.3	0.0	4843.3	0.20	0.00	0.20
	C	2653.5	0.0	2653.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12103.8	0.0	12103.8	0.49	0.00	0.49
7F	A	5363.6	0.0	5363.6	0.18	0.00	0.18
	B	5746.2	0.0	5746.2	0.19	0.00	0.19
	C	2657.1	0.0	2657.1	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13766.8	0.0	13766.8	0.45	0.00	0.45
6F	A	5968.1	0.0	5968.1	0.16	0.00	0.16
	B	6542.8	0.0	6542.8	0.18	0.00	0.18
	C	2707.6	0.0	2707.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15218.5	0.0	15218.5	0.42	0.00	0.42
5F	A	6525.8	0.0	6525.8	0.15	0.00	0.15
	B	7201.1	0.0	7201.1	0.17	0.00	0.17
	C	2727.7	0.0	2727.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16454.6	0.0	16454.6	0.39	0.00	0.39

Ai=2.556 Co=0.404

Ai=2.098 Co=0.404

Ai=1.848 Co=0.404

Ai=1.674 Co=0.404

Ai=1.539 Co=0.404

Ai=1.425 Co=0.404

Ai=1.325 Co=0.404

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	A	7076.1	0.0	7076.1	0.15	0.00	0.15
	B	7656.2	0.0	7656.2	0.16	0.00	0.16
	C	2752.7	0.0	2752.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17485.0	0.0	17485.0	0.36	0.00	0.36
3F	A	7558.5	0.0	7558.5	0.14	0.00	0.14
	B	7842.4	0.0	7842.4	0.14	0.00	0.14
	C	2921.8	0.0	2921.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18322.7	0.0	18322.7	0.34	0.00	0.34
2F	A	8016.2	0.0	8016.2	0.13	0.00	0.13
	B	8207.2	0.0	8207.2	0.14	0.00	0.14
	C	2743.9	0.0	2743.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18967.2	0.0	18967.2	0.32	0.00	0.32
1F	A	7035.5	0.0	7035.5	0.11	0.00	0.11
	B	8413.7	0.0	8413.7	0.13	0.00	0.13
	C	3969.9	0.0	3969.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19419.1	0.0	19419.1	0.29	0.00	0.29

Ai=1.236 Co=0.404

Ai=1.152 Co=0.404

Ai=1.074 Co=0.404

Ai=1.000 Co=0.404

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	913.6	0.0	913.6	0.13	0.00	0.13
	2	1063.5	0.0	1063.5	0.15	0.00	0.15
	3	1126.0	0.0	1126.0	0.16	0.00	0.16
	4	1094.7	0.0	1094.7	0.15	0.00	0.15
	5	1000.8	0.0	1000.8	0.14	0.00	0.14
	6	878.1	0.0	878.1	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6076.7	0.0	6076.7	0.85	0.00	0.85
10F	1	1376.5	0.0	1376.5	0.11	0.00	0.11
	2	1565.0	0.0	1565.0	0.12	0.00	0.12
	3	1618.8	0.0	1618.8	0.13	0.00	0.13
	4	1584.4	0.0	1584.4	0.12	0.00	0.12
	5	1503.0	0.0	1503.0	0.12	0.00	0.12
	6	1338.3	0.0	1338.3	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8985.9	0.0	8985.9	0.69	0.00	0.69
9F	1	1717.8	0.0	1717.8	0.09	0.00	0.09

Ai=2.556 Co=0.455

Ai=2.098 Co=0.455

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	2027.3	0.0	2027.3	0.11	0.00	0.11
	3	2083.0	0.0	2083.0	0.11	0.00	0.11
	4	2036.3	0.0	2036.3	0.11	0.00	0.11
	5	1942.0	0.0	1942.0	0.10	0.00	0.10
	6	1663.2	0.0	1663.2	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11469.6	0.0	11469.6	0.61	0.00	0.61
8F	1	2169.5	0.0	2169.5	0.09	0.00	0.09
	2	2348.5	0.0	2348.5	0.10	0.00	0.10
	3	2398.7	0.0	2398.7	0.10	0.00	0.10
	4	2343.7	0.0	2343.7	0.10	0.00	0.10
	5	2254.9	0.0	2254.9	0.09	0.00	0.09
	6	2109.6	0.0	2109.6	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13624.9	0.0	13624.9	0.55	0.00	0.55
7F	1	2342.5	0.0	2342.5	0.08	0.00	0.08
	2	2731.1	0.0	2731.1	0.09	0.00	0.09
	3	2798.3	0.0	2798.3	0.09	0.00	0.09
	4	2724.7	0.0	2724.7	0.09	0.00	0.09
	5	2611.9	0.0	2611.9	0.09	0.00	0.09
	6	2288.5	0.0	2288.5	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15496.9	0.0	15496.9	0.51	0.00	0.51
6F	1	2294.7	0.0	2294.7	0.06	0.00	0.06
	2	3175.1	0.0	3175.1	0.09	0.00	0.09
	3	3228.5	0.0	3228.5	0.09	0.00	0.09
	4	3162.2	0.0	3162.2	0.09	0.00	0.09
	5	3008.2	0.0	3008.2	0.08	0.00	0.08
	6	2262.3	0.0	2262.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17131.0	0.0	17131.0	0.47	0.00	0.47
5F	1	2520.9	0.0	2520.9	0.06	0.00	0.06
	2	3402.9	0.0	3402.9	0.08	0.00	0.08
	3	3428.3	0.0	3428.3	0.08	0.00	0.08
	4	3401.7	0.0	3401.7	0.08	0.00	0.08
	5	3286.6	0.0	3286.6	0.08	0.00	0.08
	6	2482.0	0.0	2482.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18522.4	0.0	18522.4	0.44	0.00	0.44
4F	1	2675.0	0.0	2675.0	0.06	0.00	0.06
	2	3613.1	0.0	3613.1	0.08	0.00	0.08
	3	3609.0	0.0	3609.0	0.07	0.00	0.07
	4	3599.3	0.0	3599.3	0.07	0.00	0.07
	5	3568.5	0.0	3568.5	0.07	0.00	0.07
	6	2617.5	0.0	2617.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19682.3	0.0	19682.3	0.41	0.00	0.41
3F	1	2692.0	0.0	2692.0	0.05	0.00	0.05
	2	3828.4	0.0	3828.4	0.07	0.00	0.07
	3	3851.0	0.0	3851.0	0.07	0.00	0.07
	4	3829.5	0.0	3829.5	0.07	0.00	0.07
	5	3795.6	0.0	3795.6	0.07	0.00	0.07
	6	2628.9	0.0	2628.9	0.05	0.00	0.05

Ai=1.848 Co=0.455

Ai=1.674 Co=0.455

Ai=1.539 Co=0.455

Ai=1.425 Co=0.455

Ai=1.325 Co=0.455

Ai=1.236 Co=0.455

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20625.4	0.0	20625.4	0.38	0.00	0.38
2F	1	2830.7	0.0	2830.7	0.05	0.00	0.05
	2	3956.4	0.0	3956.4	0.07	0.00	0.07
	3	3936.5	0.0	3936.5	0.07	0.00	0.07
	4	3931.6	0.0	3931.6	0.07	0.00	0.07
	5	3907.3	0.0	3907.3	0.07	0.00	0.07
	6	2788.4	0.0	2788.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21350.8	0.0	21350.8	0.36	0.00	0.36
1F	1	3203.0	0.0	3203.0	0.05	0.00	0.05
	2	3925.3	0.0	3925.3	0.06	0.00	0.06
	3	3954.8	0.0	3954.8	0.06	0.00	0.06
	4	3939.8	0.0	3939.8	0.06	0.00	0.06
	5	3789.5	0.0	3789.5	0.06	0.00	0.06
	6	3047.2	0.0	3047.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21859.6	0.0	21859.6	0.33	0.00	0.33

Ai=1.152 Co=0.455

Ai=1.074 Co=0.455

Ai=1.000 Co=0.455

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1071.6	0.0	1071.6	0.15	0.00	0.15
	2	1029.9	0.0	1029.9	0.14	0.00	0.14
	3	1012.2	0.0	1012.2	0.14	0.00	0.14
	4	1010.9	0.0	1010.9	0.14	0.00	0.14
	5	1020.9	0.0	1020.9	0.14	0.00	0.14
	6	1056.7	0.0	1056.7	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6202.2	0.0	6202.2	0.86	0.00	0.86
10F	1	1619.0	0.0	1619.0	0.13	0.00	0.13
	2	1503.4	0.0	1503.4	0.12	0.00	0.12
	3	1477.1	0.0	1477.1	0.11	0.00	0.11
	4	1482.4	0.0	1482.4	0.11	0.00	0.11
	5	1498.4	0.0	1498.4	0.12	0.00	0.12
	6	1591.2	0.0	1591.2	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.5	0.0	9171.5	0.71	0.00	0.71
9F	1	1860.0	0.0	1860.0	0.10	0.00	0.10
	2	2018.7	0.0	2018.7	0.11	0.00	0.11
	3	2007.5	0.0	2007.5	0.11	0.00	0.11
	4	1997.3	0.0	1997.3	0.11	0.00	0.11
	5	1992.6	0.0	1992.6	0.11	0.00	0.11
	6	1830.3	0.0	1830.3	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11706.4	0.0	11706.4	0.62	0.00	0.62
8F	1	2255.8	0.0	2255.8	0.09	0.00	0.09
	2	2371.3	0.0	2371.3	0.10	0.00	0.10
	3	2372.6	0.0	2372.6	0.10	0.00	0.10
	4	2351.6	0.0	2351.6	0.10	0.00	0.10
	5	2331.6	0.0	2331.6	0.09	0.00	0.09
	6	2223.3	0.0	2223.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.556 Co=0.464

Ai=2.098 Co=0.464

Ai=1.848 Co=0.464

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13906.2	0.0	13906.2	0.57	0.00	0.57
7F	1	2376.3	0.0	2376.3	0.08	0.00	0.08
	2	2791.5	0.0	2791.5	0.09	0.00	0.09
	3	2802.6	0.0	2802.6	0.09	0.00	0.09
	4	2768.9	0.0	2768.9	0.09	0.00	0.09
	5	2735.8	0.0	2735.8	0.09	0.00	0.09
	6	2341.8	0.0	2341.8	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15816.9	0.0	15816.9	0.52	0.00	0.52
6F	1	2410.0	0.0	2410.0	0.07	0.00	0.07
	2	3194.9	0.0	3194.9	0.09	0.00	0.09
	3	3217.2	0.0	3217.2	0.09	0.00	0.09
	4	3168.8	0.0	3168.8	0.09	0.00	0.09
	5	3117.9	0.0	3117.9	0.09	0.00	0.09
	6	2376.0	0.0	2376.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17484.8	0.0	17484.8	0.48	0.00	0.48
5F	1	2647.3	0.0	2647.3	0.06	0.00	0.06
	2	3431.3	0.0	3431.3	0.08	0.00	0.08
	3	3464.3	0.0	3464.3	0.08	0.00	0.08
	4	3402.4	0.0	3402.4	0.08	0.00	0.08
	5	3336.9	0.0	3336.9	0.08	0.00	0.08
	6	2622.7	0.0	2622.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18904.9	0.0	18904.9	0.45	0.00	0.45
4F	1	2703.2	0.0	2703.2	0.06	0.00	0.06
	2	3698.6	0.0	3698.6	0.08	0.00	0.08
	3	3715.2	0.0	3715.2	0.08	0.00	0.08
	4	3680.7	0.0	3680.7	0.08	0.00	0.08
	5	3604.8	0.0	3604.8	0.07	0.00	0.07
	6	2686.2	0.0	2686.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20088.7	0.0	20088.7	0.42	0.00	0.42
3F	1	2752.5	0.0	2752.5	0.05	0.00	0.05
	2	3909.4	0.0	3909.4	0.07	0.00	0.07
	3	3900.2	0.0	3900.2	0.07	0.00	0.07
	4	3900.6	0.0	3900.6	0.07	0.00	0.07
	5	3866.1	0.0	3866.1	0.07	0.00	0.07
	6	2722.5	0.0	2722.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21051.3	0.0	21051.3	0.39	0.00	0.39
2F	1	2829.6	0.0	2829.6	0.05	0.00	0.05
	2	4055.5	0.0	4055.5	0.07	0.00	0.07
	3	4076.1	0.0	4076.1	0.07	0.00	0.07
	4	4039.5	0.0	4039.5	0.07	0.00	0.07
	5	3998.7	0.0	3998.7	0.07	0.00	0.07
	6	2792.3	0.0	2792.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21791.7	0.0	21791.7	0.36	0.00	0.36
1F	1	3482.2	0.0	3482.2	0.05	0.00	0.05
	2	3906.9	0.0	3906.9	0.06	0.00	0.06

Ai=1.674 Co=0.464

Ai=1.539 Co=0.464

Ai=1.425 Co=0.464

Ai=1.325 Co=0.464

Ai=1.236 Co=0.464

Ai=1.152 Co=0.464

Ai=1.074 Co=0.464

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	3	3925.7	0.0	3925.7	0.06	0.00	0.06
	4	3828.7	0.0	3828.7	0.06	0.00	0.06
	5	3752.5	0.0	3752.5	0.06	0.00	0.06
	6	3414.9	0.0	3414.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22311.0	0.0	22311.0	0.34	0.00	0.34

Ai=1.000 Co=0.464

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-ブ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6042.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6042.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8934.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8934.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11404.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11404.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13547.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13547.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15408.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15408.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17033.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17033.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18416.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18416.63		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19569.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19569.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20507.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20507.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21228.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21228.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21734.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21734.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6042.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6042.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8935.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8935.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11405.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11405.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13548.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13548.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15410.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15410.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17035.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17035.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18418.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18418.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19572.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19572.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20510.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20510.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21231.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21231.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21737.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21737.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6831.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6831.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10102.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10102.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12894.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12894.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15317.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15317.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	A	17421.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17421.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19258.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19258.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20822.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20822.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22126.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22126.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	23187.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23187.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	24002.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24002.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24574.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24574.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6821.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6821.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10087.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10087.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12876.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12876.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15295.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15295.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	17397.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17397.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19231.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19231.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20793.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20793.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22096.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22096.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	A	23154. 73	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	23154. 73		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
2F	A	23969. 13	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	23969. 13		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
1F	A	24540. 28	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	24540. 28		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25

U-5. 7必要保有水平耐力

- Ci : 層せん断力係数

ΣWi : 層重量 (kN)

Qud : 各階の水平力 (kN)

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

U : 用途係数 (1. 00)

* : Ds値の直接入力

+ : Ds値の割増がされている
- Fs : 剛性率に応じた数値

Fe : 偏心率に応じた数値

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

X 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 859	7187. 8	13362. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	3340. 5
10F	1. 526	12948. 4	19759. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4939. 8
9F	1. 344	18768. 6	25220. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6305. 1
8F	1. 218	24605. 9	29959. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	7489. 9
7F	1. 119	30443. 3	34075. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8519. 0
6F	1. 036	36347. 1	37669. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	9417. 3
5F	0. 964	42252. 3	40728. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10182. 2
4F	0. 899	48157. 6	43279. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10819. 8
3F	0. 838	54108. 9	45352. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11338. 2
2F	0. 781	60089. 5	46947. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11737. 0
1F	0. 727	66091. 6	48066. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12016. 7

X 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 859	7187. 8	13362. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	3340. 5
10F	1. 526	12948. 4	19759. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4939. 8
9F	1. 344	18768. 6	25220. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6305. 1
8F	1. 218	24605. 9	29959. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	7489. 9
7F	1. 119	30443. 3	34075. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8519. 0
6F	1. 036	36347. 1	37669. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	9417. 3
5F	0. 964	42252. 3	40728. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10182. 2
4F	0. 899	48157. 6	43279. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10819. 8
3F	0. 838	54108. 9	45352. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11338. 2
2F	0. 781	60089. 5	46947. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11737. 0
1F	0. 727	66091. 6	48066. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12016. 7

Y 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1. 859	7187. 8	13362. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	3340. 5
10F	1. 526	12948. 4	19759. 0	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	4939. 8
9F	1. 344	18768. 6	25220. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	6305. 1
8F	1. 218	24605. 9	29959. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	7489. 9
7F	1. 119	30443. 3	34075. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	8519. 0
6F	1. 036	36347. 1	37669. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	9417. 3
5F	0. 964	42252. 3	40728. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10182. 2
4F	0. 899	48157. 6	43279. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	10819. 8
3F	0. 838	54108. 9	45352. 7	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11338. 2
2F	0. 781	60089. 5	46947. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	11737. 0
1F	0. 727	66091. 6	48066. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 25	12016. 7

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.859	7187.8	13362.0	1.000	1.000	1.000	0.25	3340.5
10F	1.526	12948.4	19759.0	1.000	1.000	1.000	0.25	4939.8
9F	1.344	18768.6	25220.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6305.1
8F	1.218	24605.9	29959.5	1.000	1.000	1.000	0.25	7489.9
7F	1.119	30443.3	34075.9	1.000	1.000	1.000	0.25	8519.0
6F	1.036	36347.1	37669.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9417.3
5F	0.964	42252.3	40728.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10182.2
4F	0.899	48157.6	43279.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10819.8
3F	0.838	54108.9	45352.7	1.000	1.000	1.000	0.25	11338.2
2F	0.781	60089.5	46947.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11737.0
1F	0.727	66091.6	48066.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12016.7

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2694.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7085.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	1298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4843.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2653.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7076.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2743.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	913.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1063.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1717.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3936.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3939.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1071.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1056.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2791.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	4076.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3998.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	13362.0	1.000	0.25	3340.5		5389.0	1.61
10F	19759.0	1.000	0.25	4939.8		7969.0	1.61
9F	25220.2	1.000	0.25	6305.1		10171.6	1.61
8F	29959.5	1.000	0.25	7489.9		12083.0	1.61
7F	34075.9	1.000	0.25	8519.0		13743.2	1.61
6F	37669.1	1.000	0.25	9417.3		15192.4	1.61
5F	40728.6	1.000	0.25	10182.2		16426.3	1.61
4F	43279.1	1.000	0.25	10819.8		17454.9	1.61
3F	45352.7	1.000	0.25	11338.2		18291.2	1.61
2F	46947.9	1.000	0.25	11737.0		18934.6	1.61
1F	48066.6	1.000	0.25	12016.7		19385.8	1.61

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	13362.0	1.000	0.25	3340.5		5398.3	1.61
10F	19759.0	1.000	0.25	4939.8		7982.7	1.61
9F	25220.2	1.000	0.25	6305.1		10189.1	1.61
8F	29959.5	1.000	0.25	7489.9		12103.8	1.61
7F	34075.9	1.000	0.25	8519.0		13766.8	1.61
6F	37669.1	1.000	0.25	9417.3		15218.5	1.61
5F	40728.6	1.000	0.25	10182.2		16454.6	1.61
4F	43279.1	1.000	0.25	10819.8		17485.0	1.61
3F	45352.7	1.000	0.25	11338.2		18322.7	1.61
2F	46947.9	1.000	0.25	11737.0		18967.2	1.61
1F	48066.6	1.000	0.25	12016.7		19419.1	1.61

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	13362.0	1.000	0.25	3340.5		6076.7	1.81
10F	19759.0	1.000	0.25	4939.8		8985.9	1.81
9F	25220.2	1.000	0.25	6305.1		11469.6	1.81

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	29959.5	1.000	0.25	7489.9		13624.9	1.81
7F	34075.9	1.000	0.25	8519.0		15496.9	1.81
6F	37669.1	1.000	0.25	9417.3		17131.0	1.81
5F	40728.6	1.000	0.25	10182.2		18522.4	1.81
4F	43279.1	1.000	0.25	10819.8		19682.3	1.81
3F	45352.7	1.000	0.25	11338.2		20625.4	1.81
2F	46947.9	1.000	0.25	11737.0		21350.8	1.81
1F	48066.6	1.000	0.25	12016.7		21859.6	1.81

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	13362.0	1.000	0.25	3340.5		6202.2	1.85
10F	19759.0	1.000	0.25	4939.8		9171.5	1.85
9F	25220.2	1.000	0.25	6305.1		11706.4	1.85
8F	29959.5	1.000	0.25	7489.9		13906.2	1.85
7F	34075.9	1.000	0.25	8519.0		15816.9	1.85
6F	37669.1	1.000	0.25	9417.3		17484.8	1.85
5F	40728.6	1.000	0.25	10182.2		18904.9	1.85
4F	43279.1	1.000	0.25	10819.8		20088.7	1.85
3F	45352.7	1.000	0.25	11338.2		21051.3	1.85
2F	46947.9	1.000	0.25	11737.0		21791.7	1.85
1F	48066.6	1.000	0.25	12016.7		22311.0	1.85

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- X 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- Y 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- Y 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

保有耐力時

- X 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- X 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- Y 方向（正加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
- Y 方向（負加力）
- 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

- Q：層せん断力（kN）
- 層名位置と下層との間の階のせん断力
- U：層変位（cm）
- 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
- ΔU：層間変位（cm）
- 層名位置と下層との水平変位の差分
- ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
468	12F	6042.0	104.0711	1.9083	1/	210
	11F	8934.6	102.1628	2.6233	1/	153
	10F	11404.1	99.5395	3.7832	1/	106
	9F	13547.0	95.7564	6.0891	1/	66
	8F	15408.4	89.6673	8.3777	1/	48
	7F	17033.2	81.2896	10.4131	1/	38
	6F	18416.6	70.8764	13.0463	1/	31
	5F	19569.9	57.8301	15.2403	1/	26
	4F	20507.6	42.5898	16.0190	1/	25
	3F	21228.9	26.5708	15.1566	1/	26
	2F	21734.7	11.4142	11.4142	1/	39

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
468	12F	6042.7	104.0711	1.8999	1/ 211
	11F	8935.7	102.1712	2.6183	1/ 154
	10F	11405.5	99.5528	3.7841	1/ 106
	9F	13548.7	95.7687	6.0930	1/ 66
	8F	15410.3	89.6757	8.3840	1/ 48
	7F	17035.3	81.2917	10.4210	1/ 38
	6F	18418.9	70.8707	13.0523	1/ 31
	5F	19572.3	57.8183	15.2437	1/ 26
	4F	20510.1	42.5747	16.0189	1/ 25
	3F	21231.5	26.5557	15.1516	1/ 26
	2F	21737.4	11.4041	11.4041	1/ 39

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
444	12F	6831.4	98.7342	1.8266	1/ 219
	11F	10102.0	96.9075	2.5859	1/ 156
	10F	12894.1	94.3216	3.2893	1/ 122
	9F	15317.1	91.0324	4.5124	1/ 89
	8F	17421.7	86.5199	6.3522	1/ 63
	7F	19258.8	80.1677	9.0350	1/ 44
	6F	20822.9	71.1326	12.3751	1/ 32
	5F	22126.9	58.7575	15.0107	1/ 27
	4F	23187.1	43.7469	16.0192	1/ 25
	3F	24002.6	27.7277	15.5176	1/ 26
	2F	24574.6	12.2100	12.2100	1/ 36

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
446	12F	6821.9	99.1789	1.8193	1/ 220
	11F	10087.9	97.3596	2.5827	1/ 156
	10F	12876.1	94.7768	3.3188	1/ 121
	9F	15295.7	91.4580	4.5528	1/ 88
	8F	17397.4	86.9052	6.3632	1/ 63
	7F	19231.9	80.5420	8.9783	1/ 45
	6F	20793.9	71.5636	12.3198	1/ 32
	5F	22096.0	59.2438	14.9505	1/ 27
	4F	23154.7	44.2933	16.0298	1/ 25
	3F	23969.1	28.2636	15.6646	1/ 26
	2F	24540.3	12.5990	12.5990	1/ 35

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
324	12F	5389.0	72.0494	4.3138	1/ 93
	11F	7969.0	67.7355	5.0707	1/ 79
	10F	10171.6	62.6649	5.4837	1/ 73
	9F	12083.0	57.1812	6.2521	1/ 64
	8F	13743.2	50.9291	6.6952	1/ 60
	7F	15192.4	44.2339	6.8123	1/ 59
	6F	16426.3	37.4216	7.2909	1/ 55
	5F	17454.9	30.1307	7.7995	1/ 51
	4F	18291.2	22.3312	8.0057	1/ 50
	3F	18934.6	14.3255	7.8054	1/ 51
	2F	19385.8	6.5201	6.5201	1/ 68

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
323	12F	5398.3	71.8270	4.2632	1/ 94
	11F	7982.7	67.5638	5.0285	1/ 80
	10F	10189.1	62.5354	5.4456	1/ 73
	9F	12103.8	57.0898	6.2221	1/ 64
	8F	13766.8	50.8677	6.6708	1/ 60
	7F	15218.5	44.1969	6.7940	1/ 59
	6F	16454.6	37.4030	7.2817	1/ 55
	5F	17485.0	30.1213	7.8014	1/ 51
	4F	18322.7	22.3199	8.0151	1/ 50
	3F	18967.2	14.3048	7.8080	1/ 51
	2F	19419.2	6.4968	6.4968	1/ 68

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
186	12F	6076.7	2603.8460	232.3818	1/ 2
	11F	8985.9	2371.4642	234.4673	1/ 2
	10F	11469.6	2136.9968	233.4751	1/ 2
	9F	13624.9	1903.5217	233.9598	1/ 2
	8F	15496.9	1669.5620	235.7529	1/ 2
	7F	17131.0	1433.8091	234.5336	1/ 2
	6F	18522.4	1199.2755	234.9509	1/ 2
	5F	19682.3	964.3246	235.3099	1/ 2
	4F	20625.4	729.0146	235.3394	1/ 2
	3F	21350.8	493.6753	235.1404	1/ 2
	2F	21859.6	258.5349	258.5349	1/ 2

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
316	12F	6202.2	70.2704	3.2102	1/ 125
	11F	9171.5	67.0602	4.2032	1/ 96
	10F	11706.4	62.8570	5.0076	1/ 80
	9F	13906.2	57.8494	5.8839	1/ 68
	8F	15816.9	51.9655	6.5731	1/ 61
	7F	17484.8	45.3925	7.0089	1/ 57
	6F	18904.9	38.3836	7.5365	1/ 53
	5F	20088.7	30.8470	7.9316	1/ 50
	4F	21051.3	22.9154	8.0228	1/ 50
	3F	21791.7	14.8927	7.8951	1/ 51
	2F	22311.0	6.9976	6.9976	1/ 63

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：468
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：468
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：444
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：446

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：324
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：323
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：186
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：316

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UW5082 UGC. 保有耐力時に浮上り（鉛直バネ）を考慮するとなっている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ UC6453 UVF. 支点すべてが圧縮耐力に自動計算の数値が使用されている。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 1
 - ・ 注意 メッセージ : 2

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/17 20:05