

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 0
データベース番号 : 6. 5. 0. 0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/17 20:47 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	12
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	19
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	19
I-1.4 部材	Ⅲ－	29
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	29
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	31
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	32
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	32
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	32
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	32
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	33
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	33
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	33
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	34
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	34
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	34
I-3.4 重量	Ⅲ－	35
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	35
I-3.5 地震力	Ⅲ－	35
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	35

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	35
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	48
I-4	モデル化	Ⅲ－	51
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	51
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	52
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	52
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	61
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	72
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	72
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	72
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	72
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	72
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	72
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	72
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	72
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	73
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	73
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	73
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	73
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	73
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	73
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	73
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	74
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	74
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	75
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	75
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	75
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	75
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	75
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	75
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	76
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	76
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	77
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	77
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	77
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	77
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	87
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	93
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	93

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 99
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 106
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 106
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 113
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 113
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 123
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 130
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 130
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 140
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 140
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 144
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 172
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 211
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 211
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 219
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 220
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 220
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 220
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 269
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 281
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 281
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 283
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 284
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 284
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 285
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 285
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 286
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 286
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 298
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 298
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 298
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 299
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 309
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 318
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 322
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 322
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 329
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 336
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 336
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 365
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 385
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 390
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 390

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 390
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 390
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 390
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 392
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 392
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 392
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 394
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 394
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 413
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 432
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 432
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 451
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 470
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 470
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 489
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 489
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 489
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 491
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 491
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 510
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 529
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 548
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 548
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 567
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 567
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 567
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 619
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 645
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 680
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 680
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 686
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 701
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 701
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 720
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 727
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 743
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 746
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 747
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 747
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 755
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 756
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 756
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 759
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 760
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 760

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 760
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 760
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 760
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 760
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 760

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 12階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		48.000 m		建物高さ	48.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	12	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		48.000	m
	軒の高さ		48.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0 cm		

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	400. 0	400. 0	13F	55. 0	13F	-3. 0
11F	400. 0	400. 0	12F	55. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	405. 0	11F	55. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	65. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	402. 5	8F	65. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	70. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	70. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	70. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	445. 0	2F	70. 0	2F	-3. 0
			1F	160. 0	1F	-3. 0

X 方向 (cm)				Y 方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1440. 0	1440. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	13F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


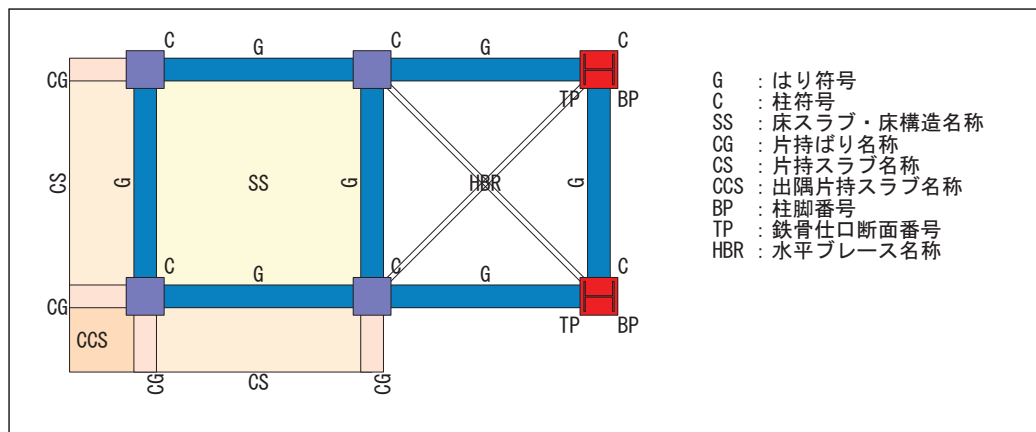



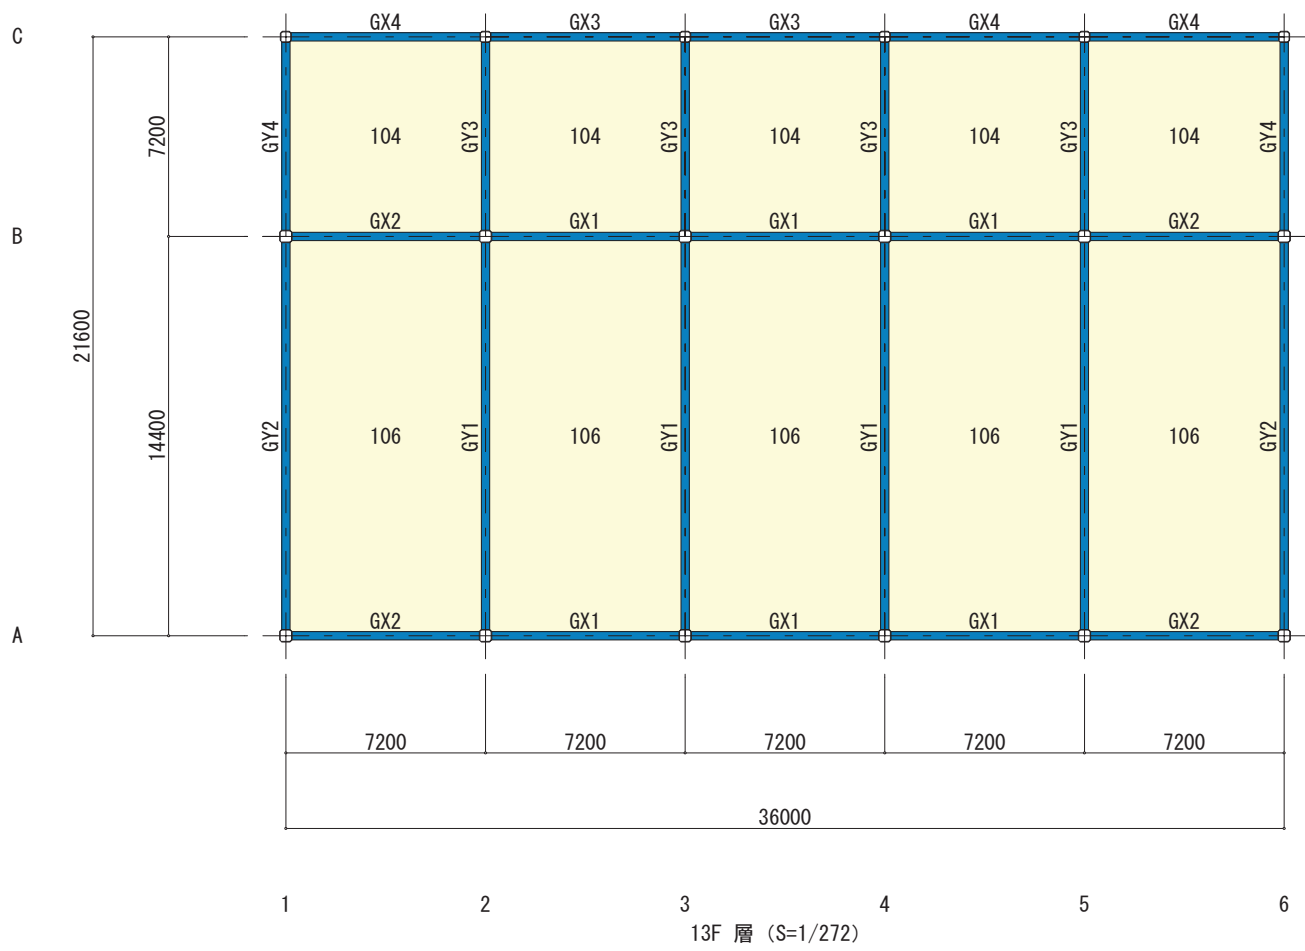



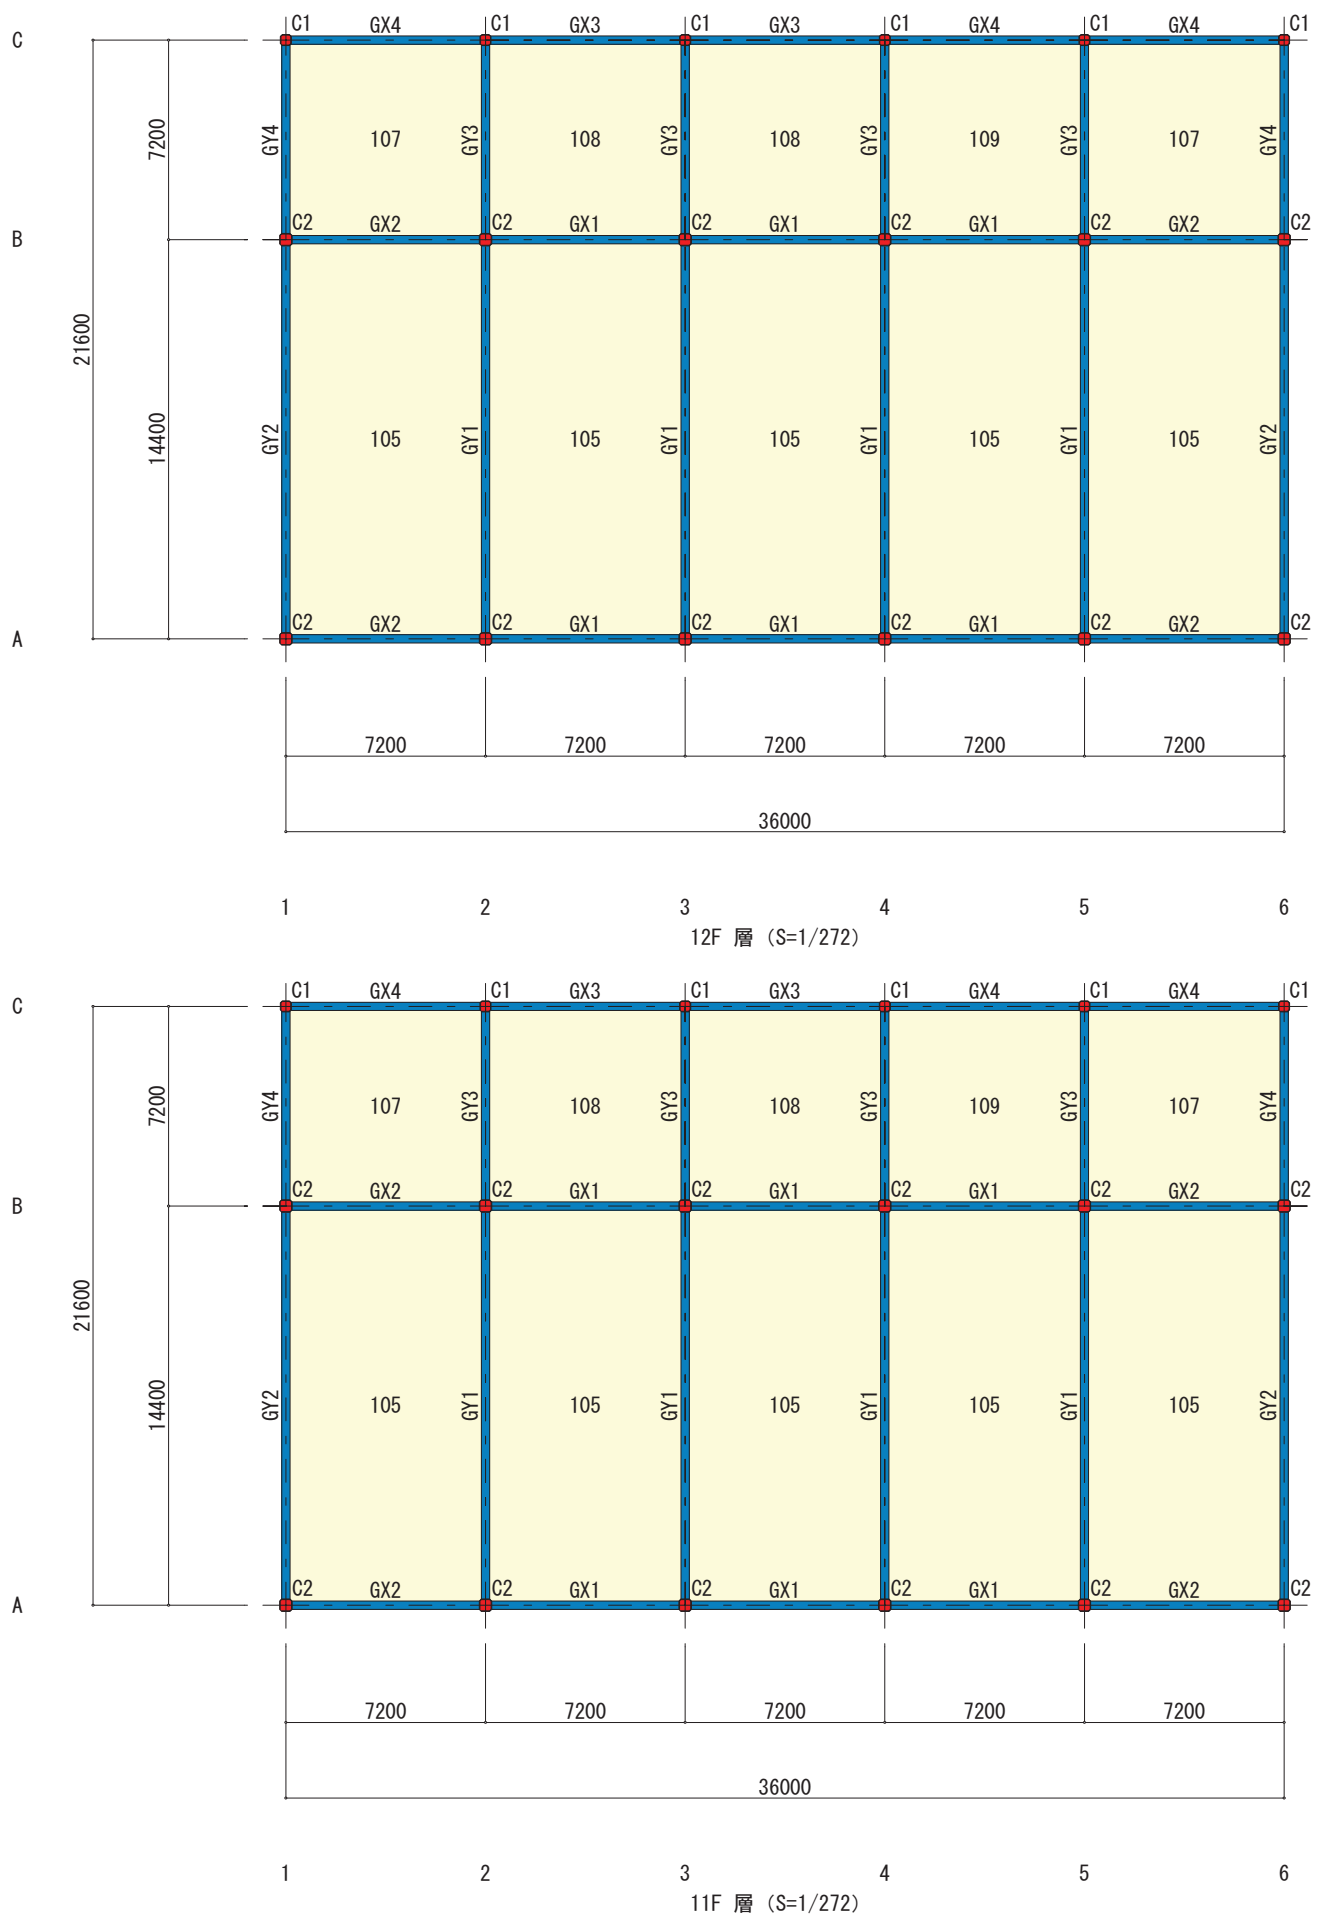


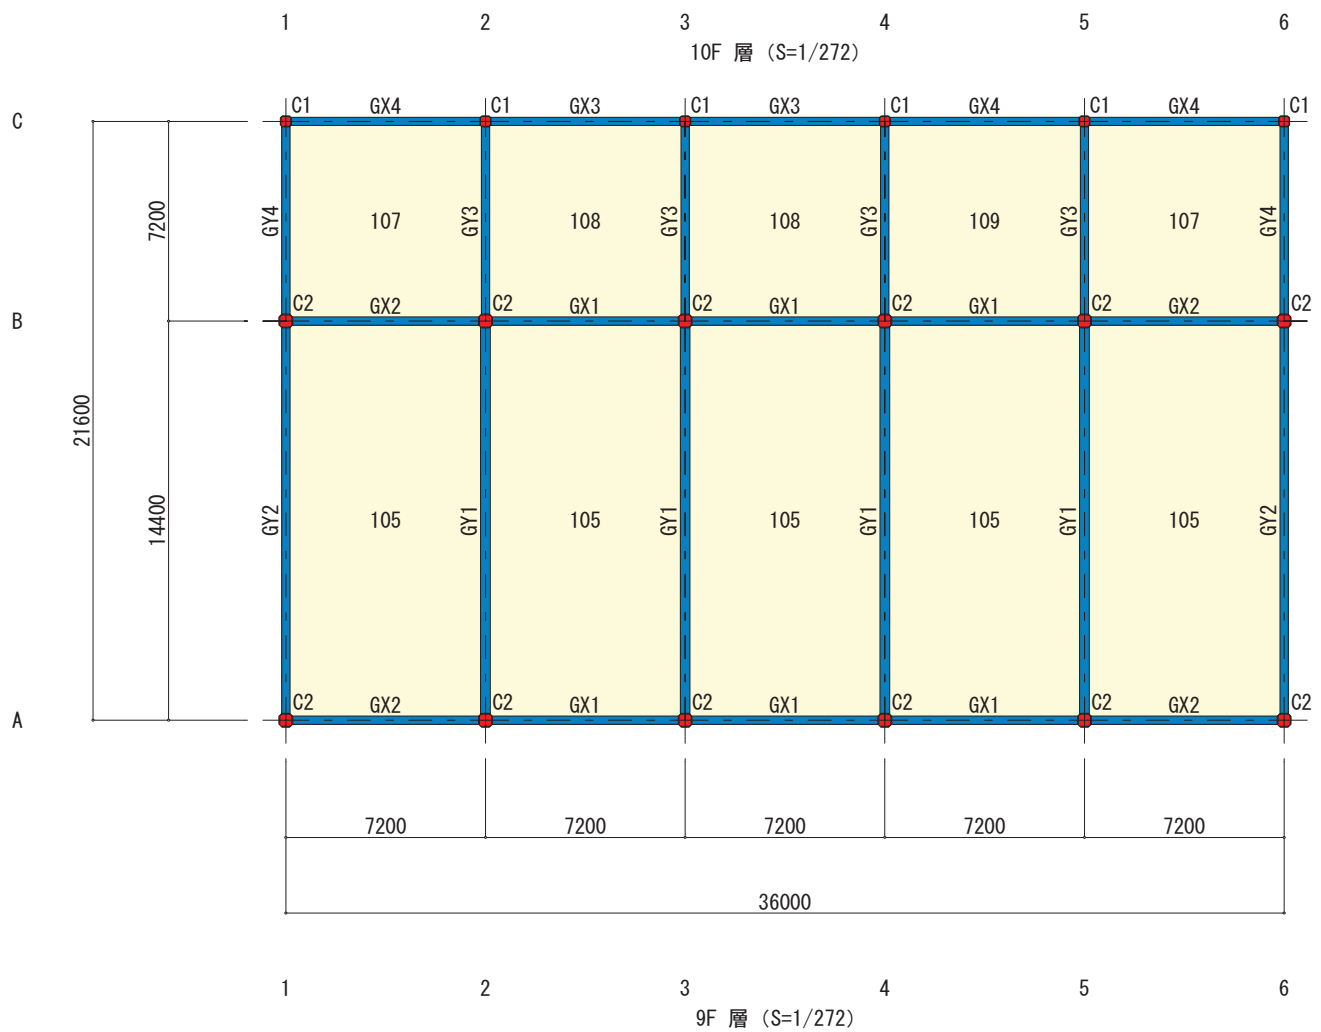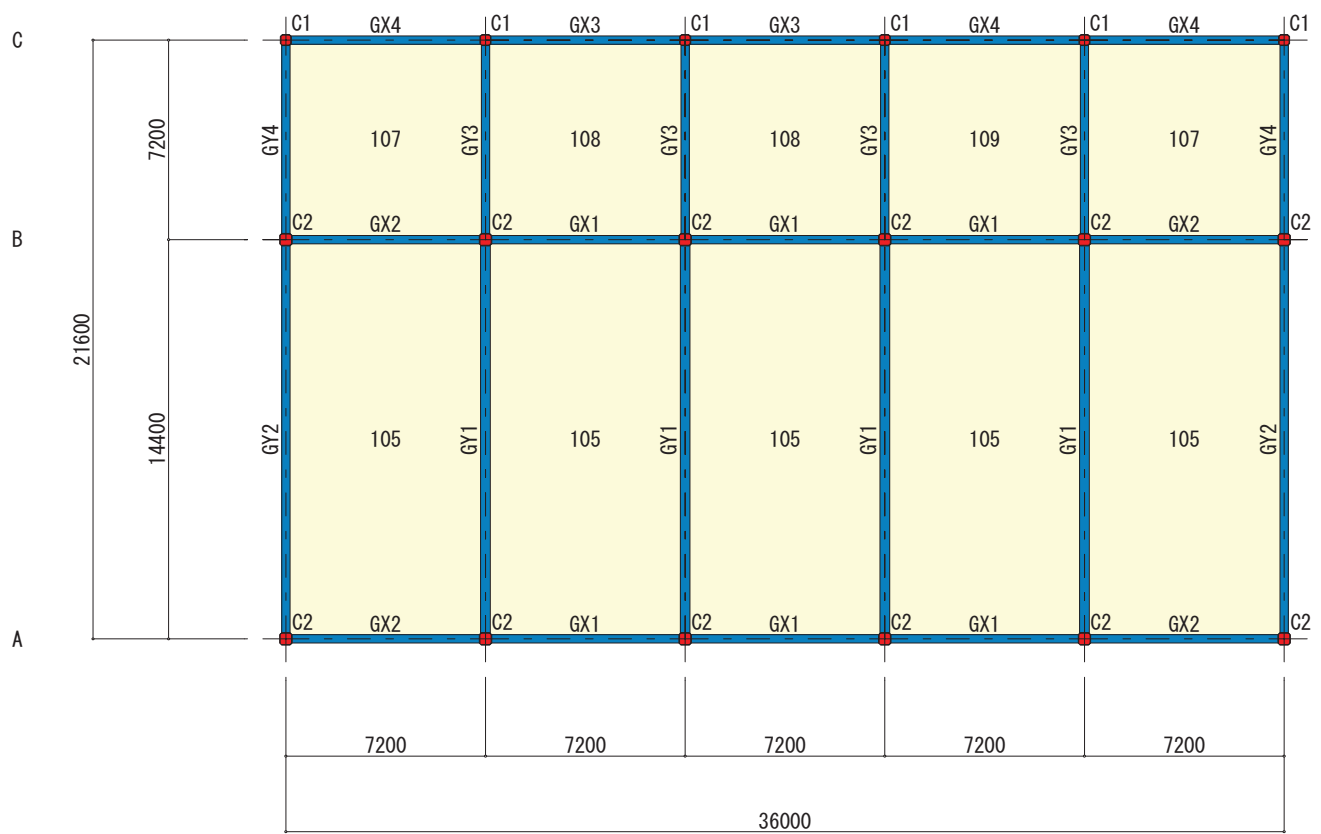

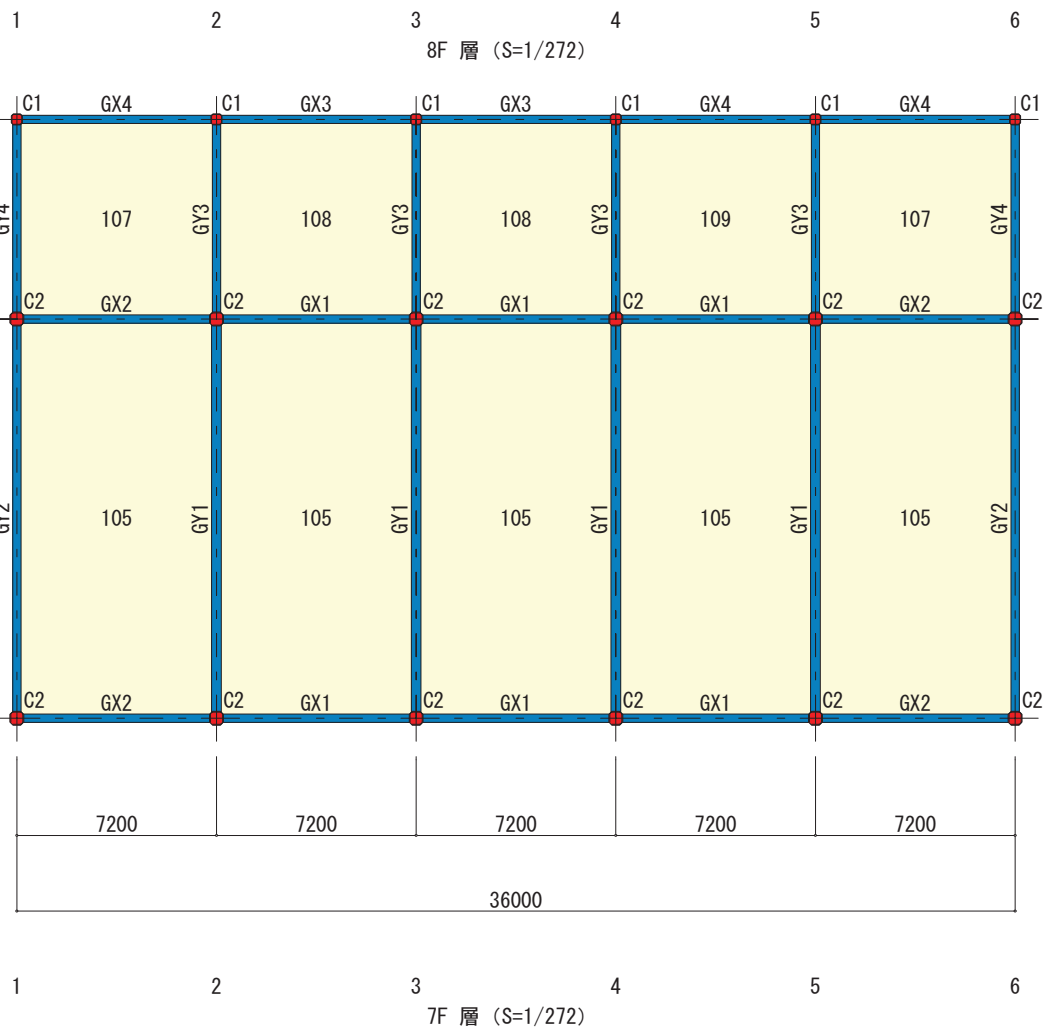
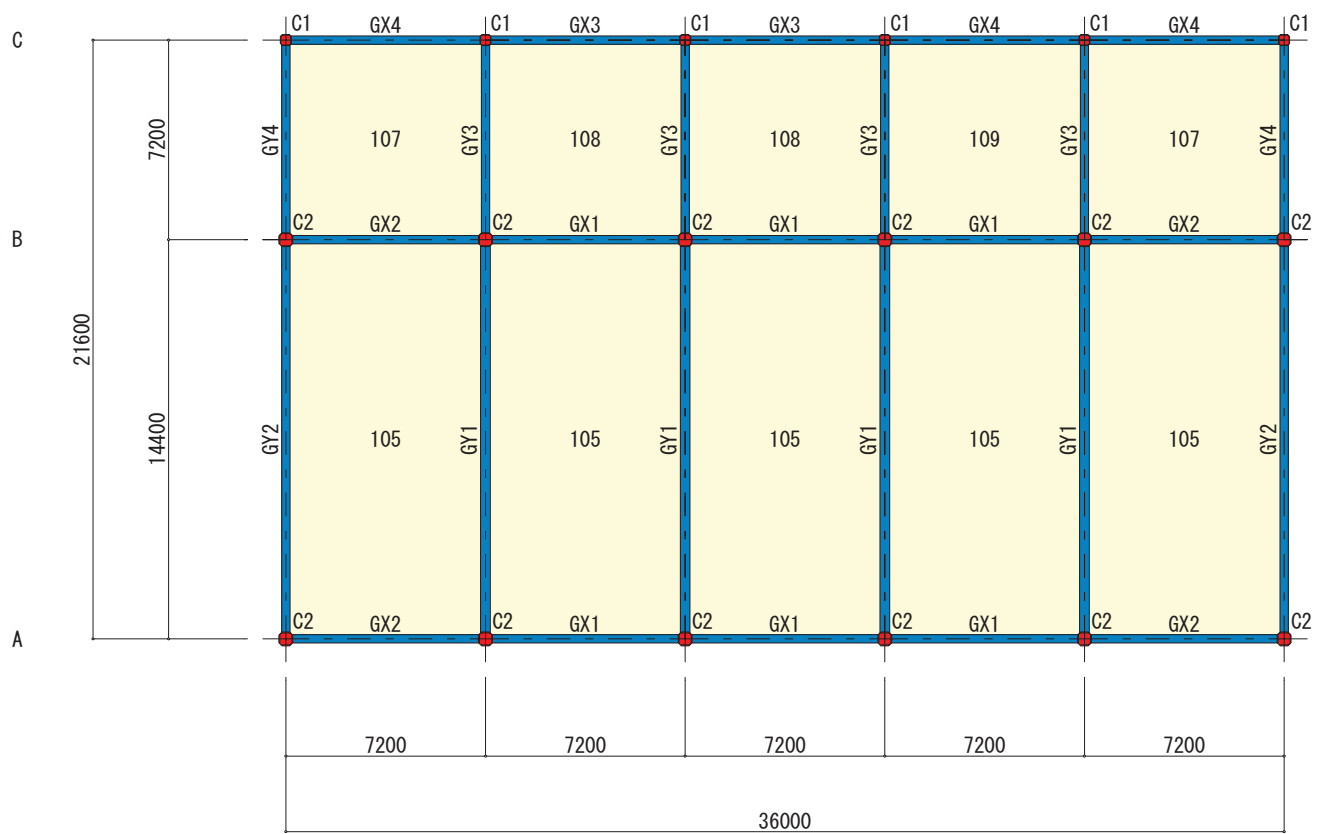


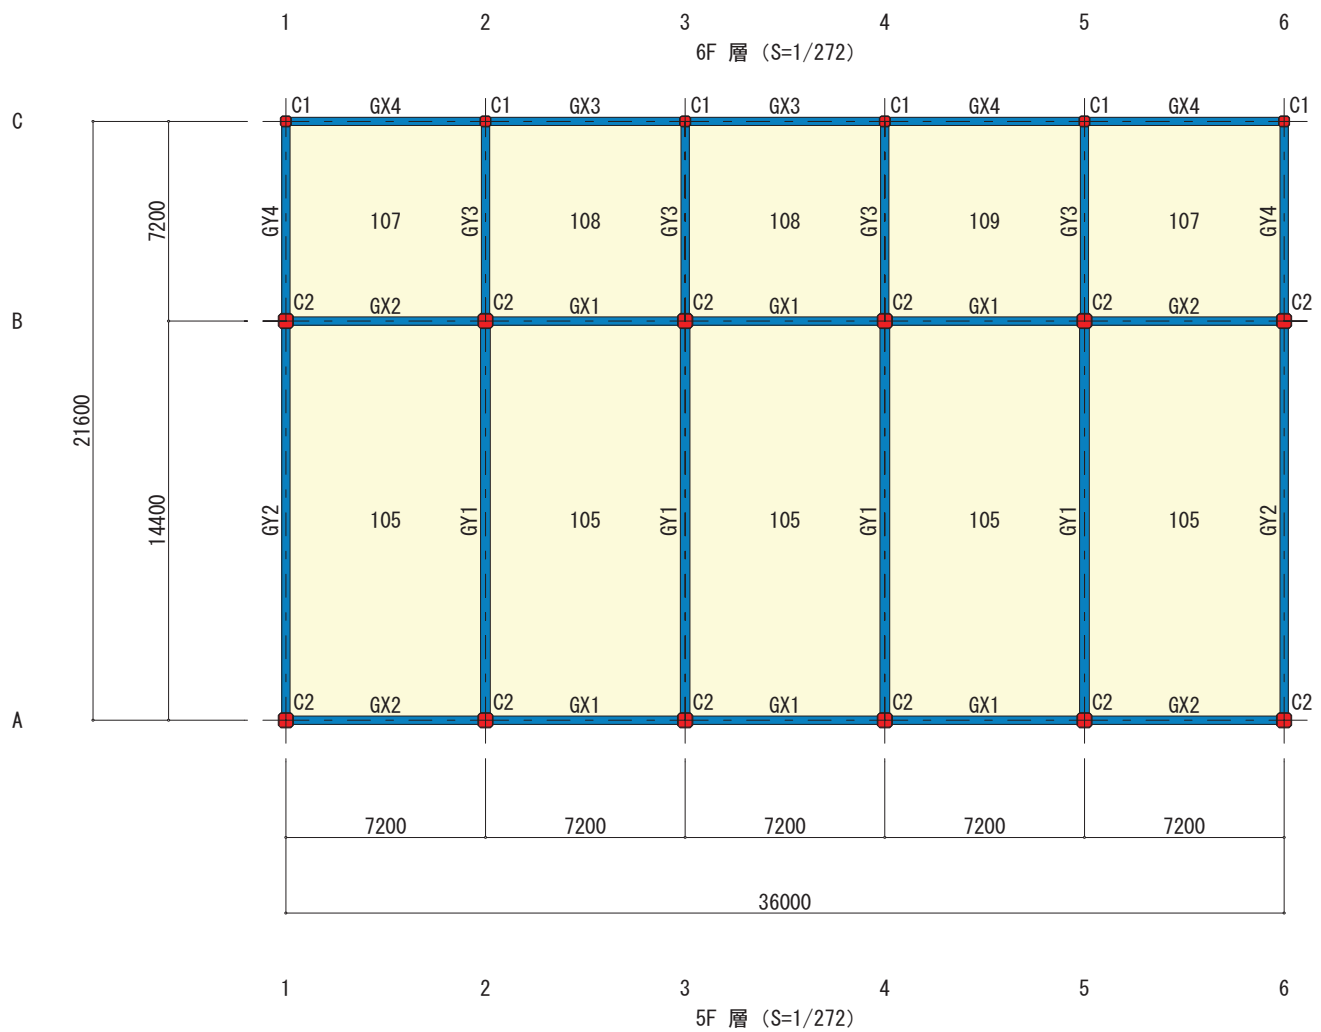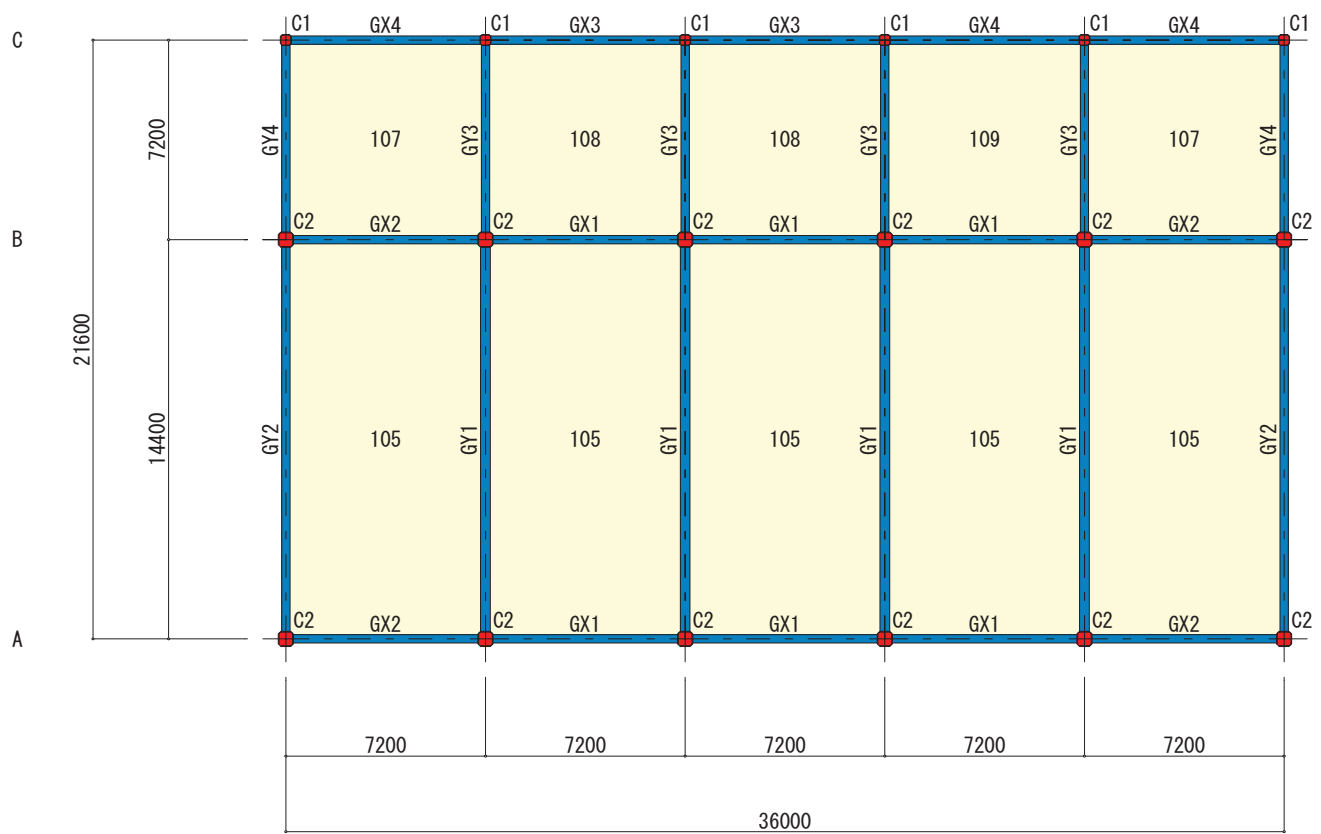


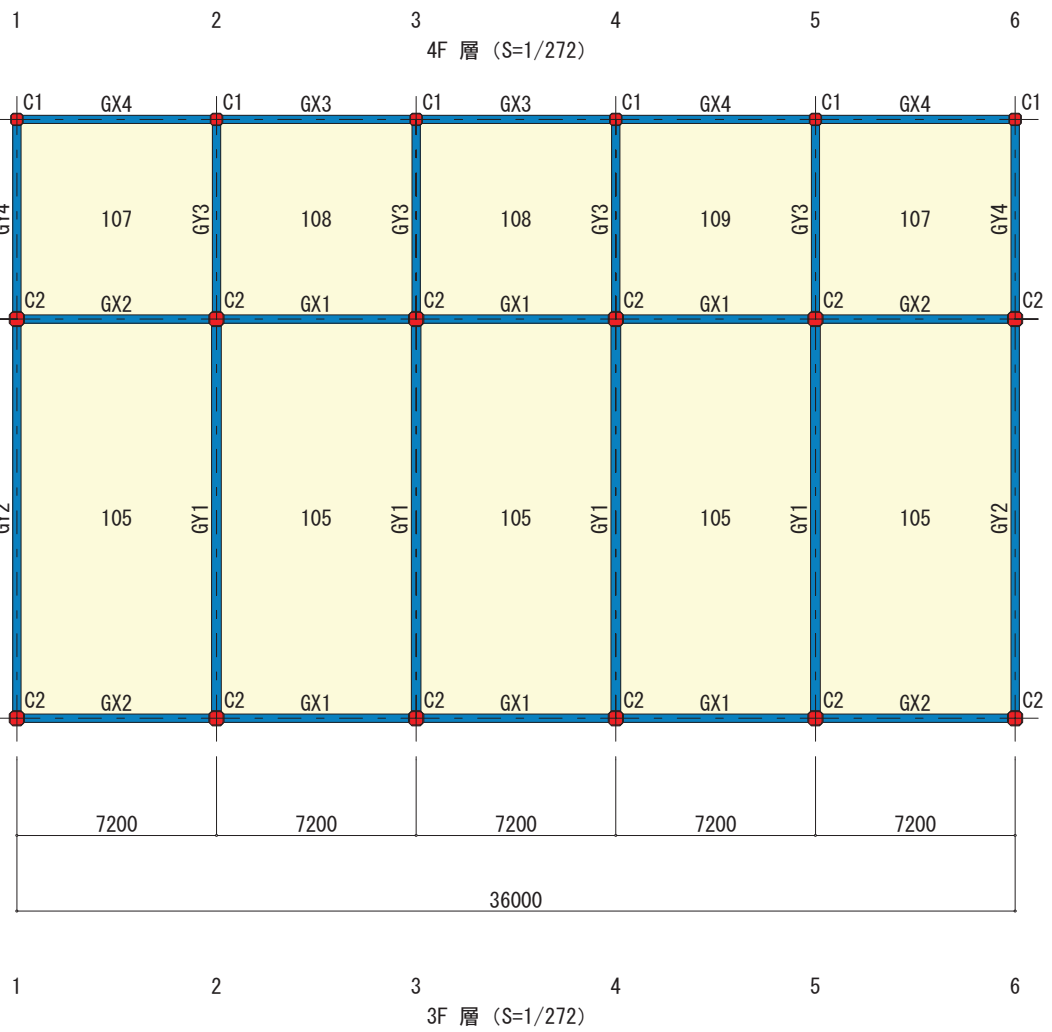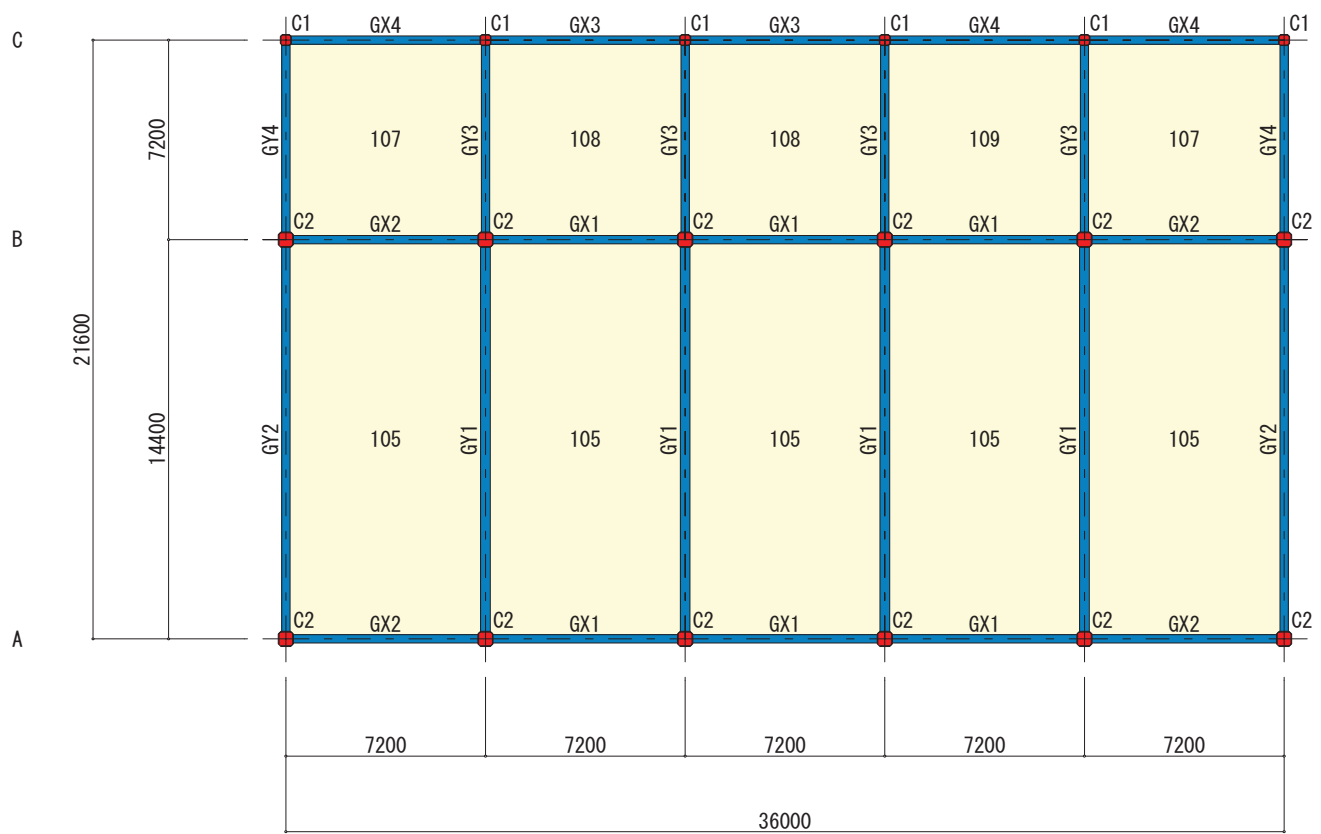

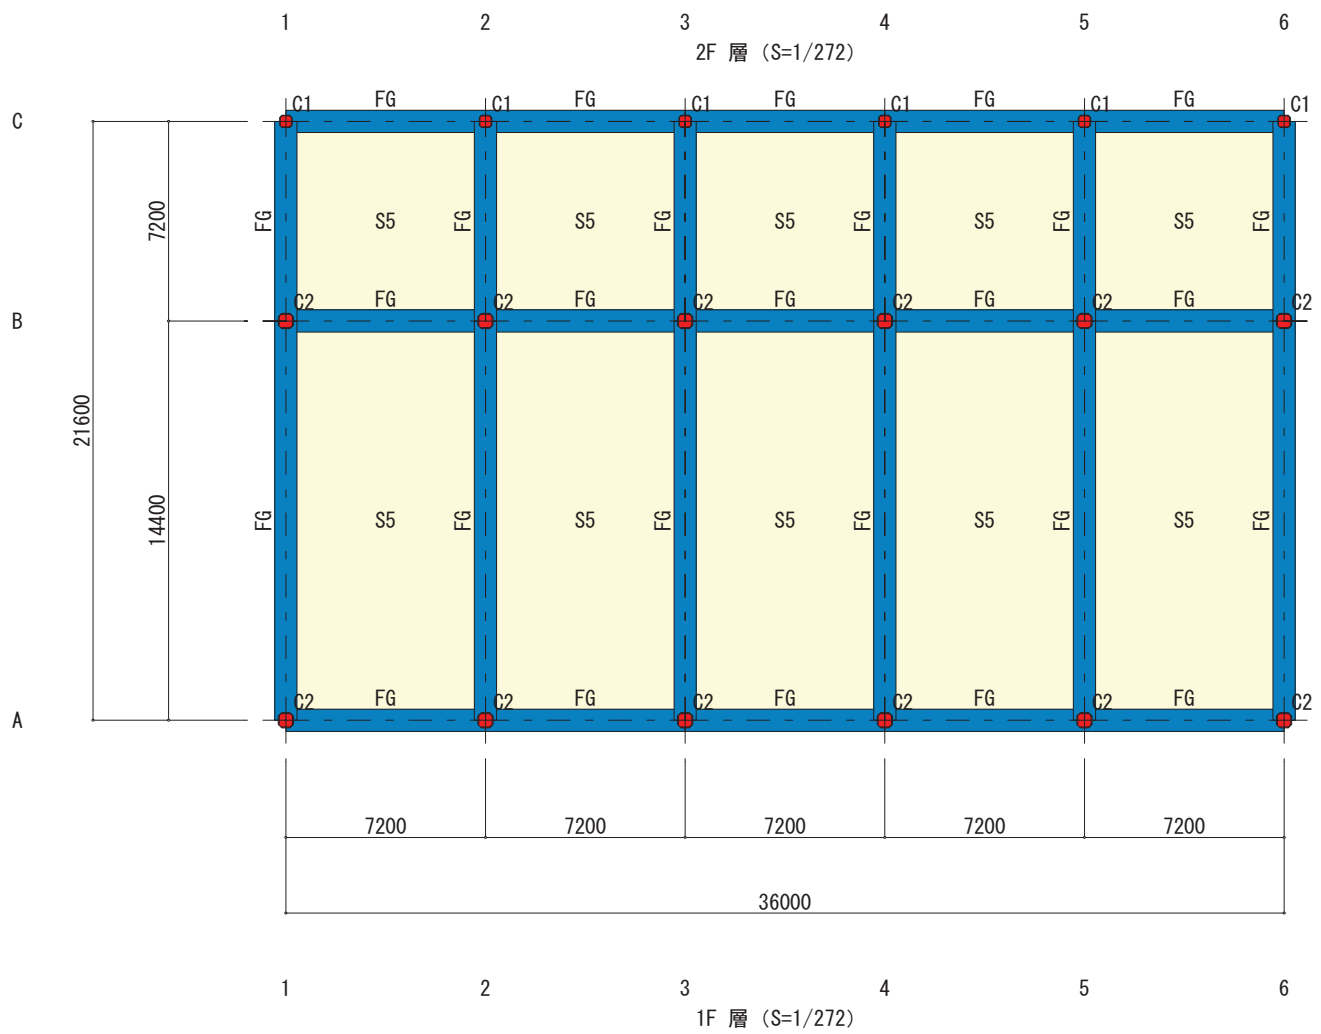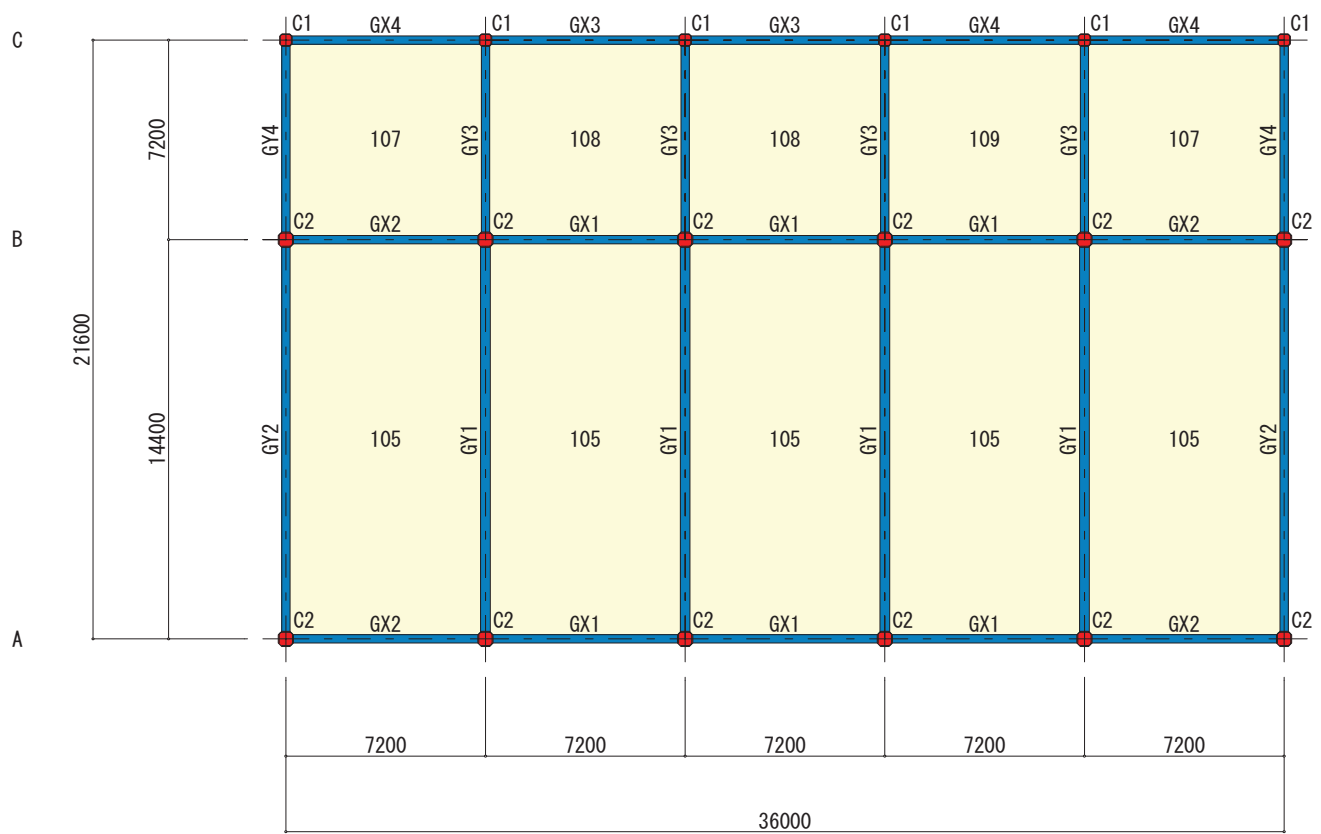


I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

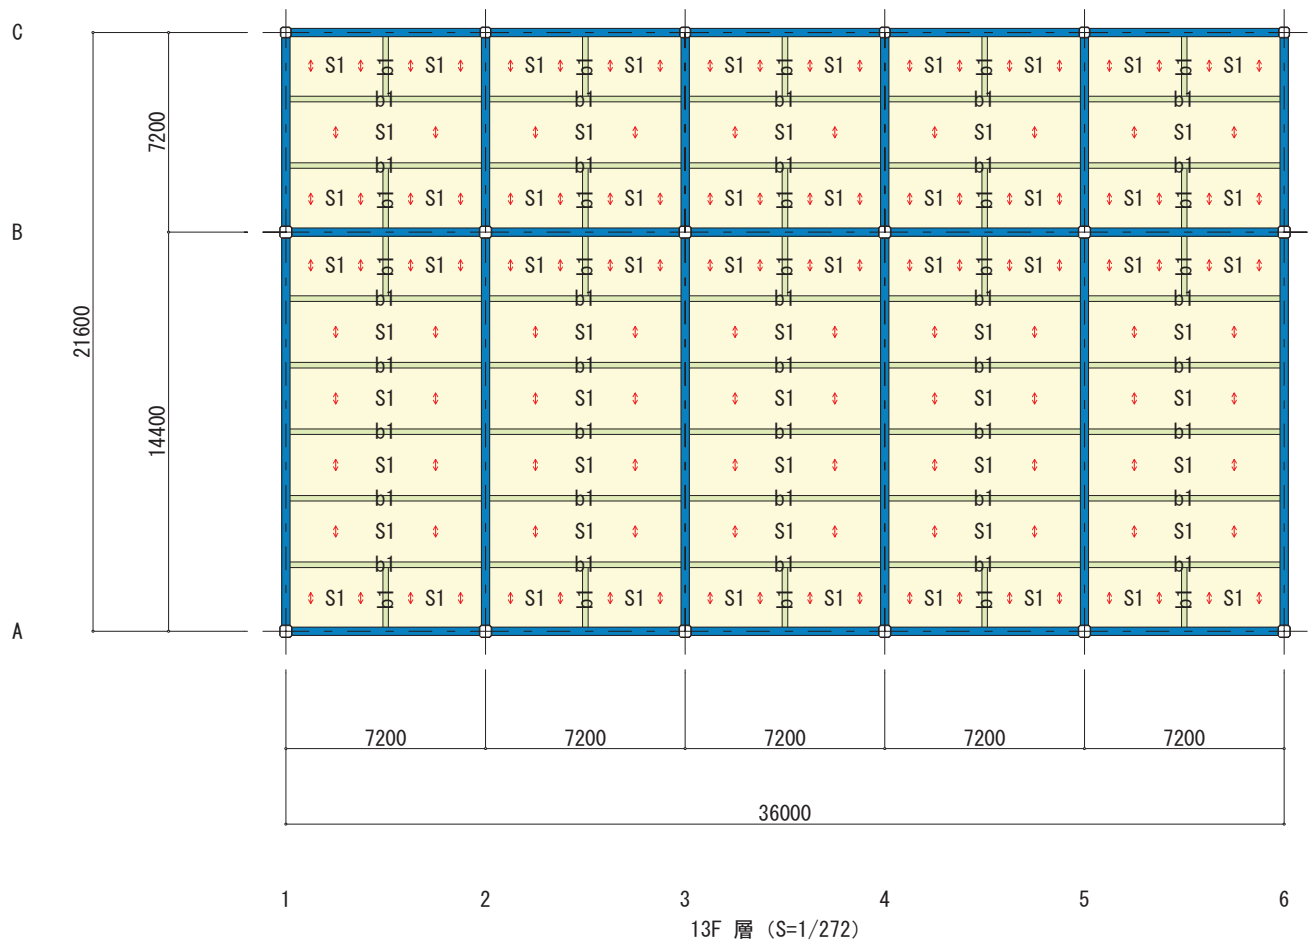
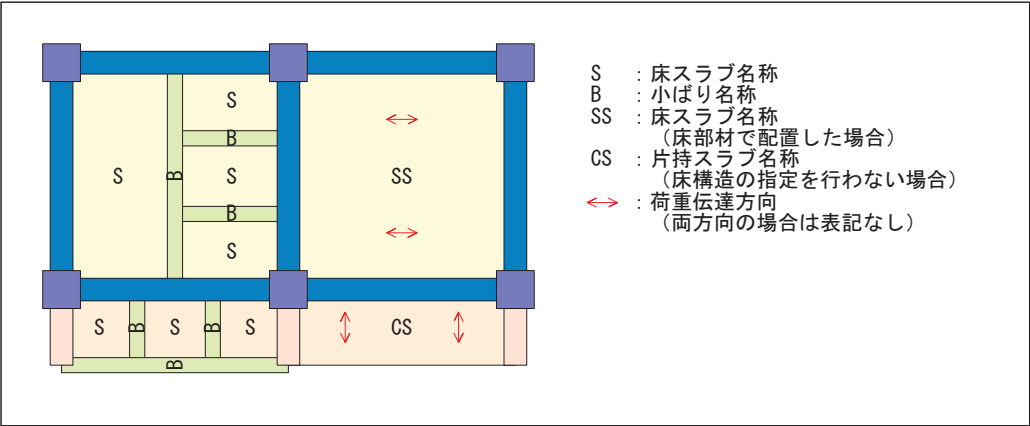


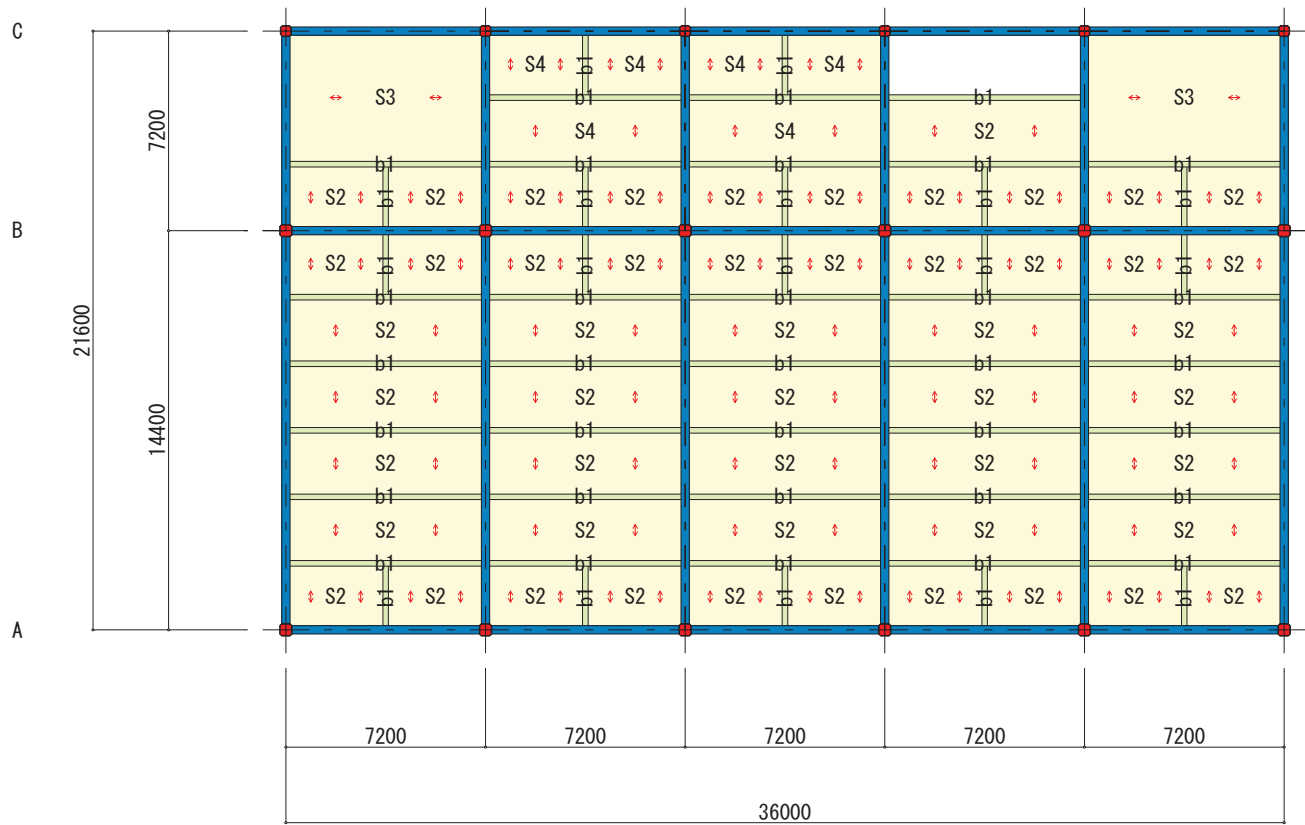


12F 層 (S=1/272)

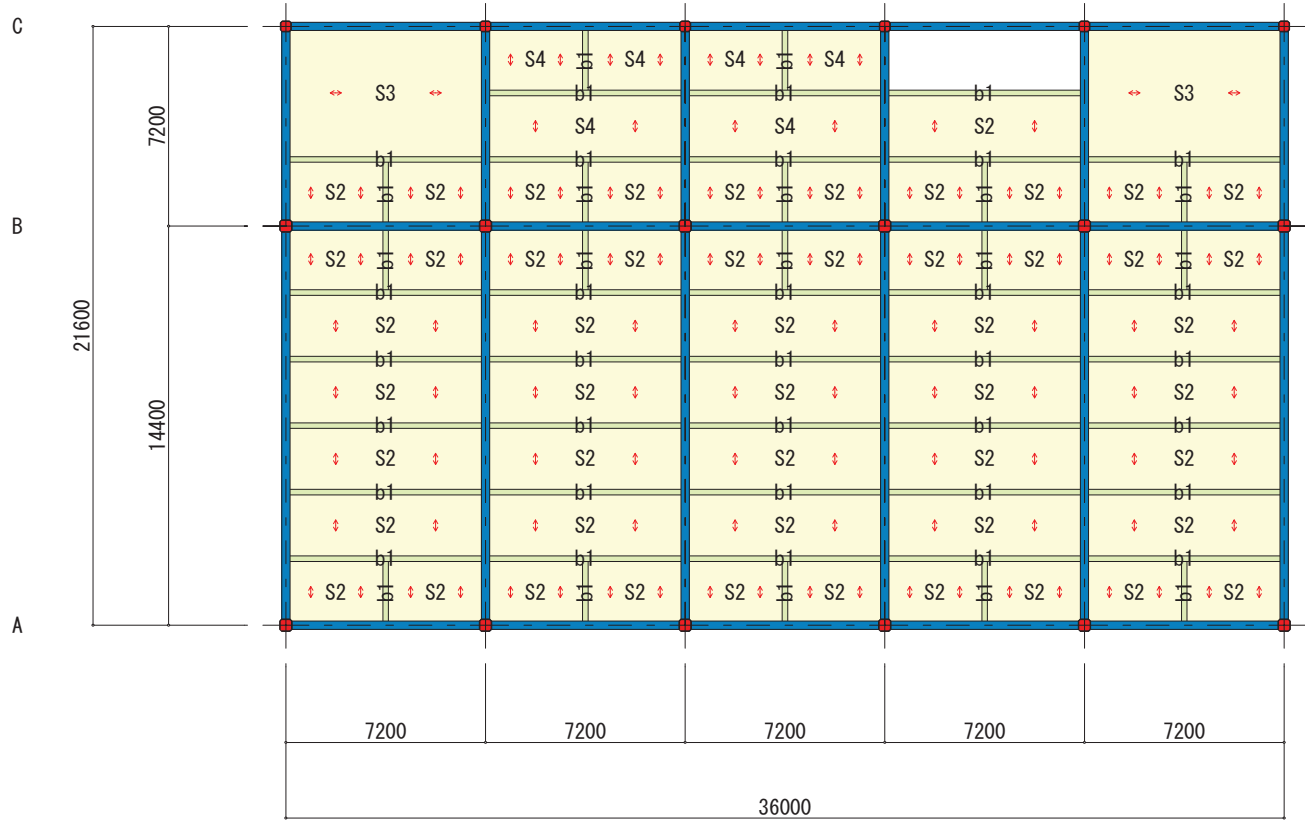


11F 層 (S=1/272)

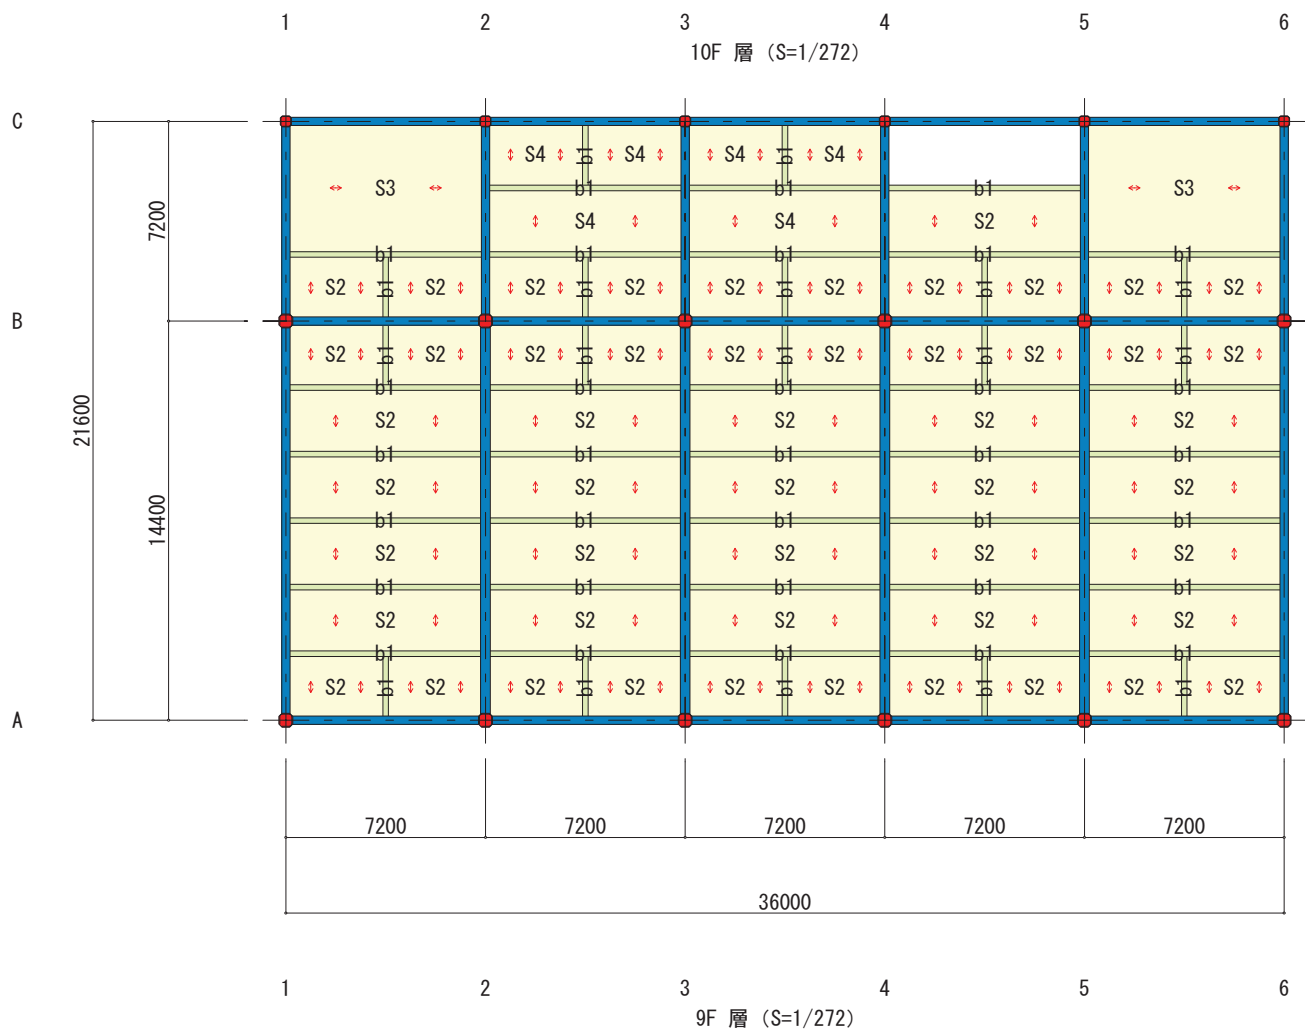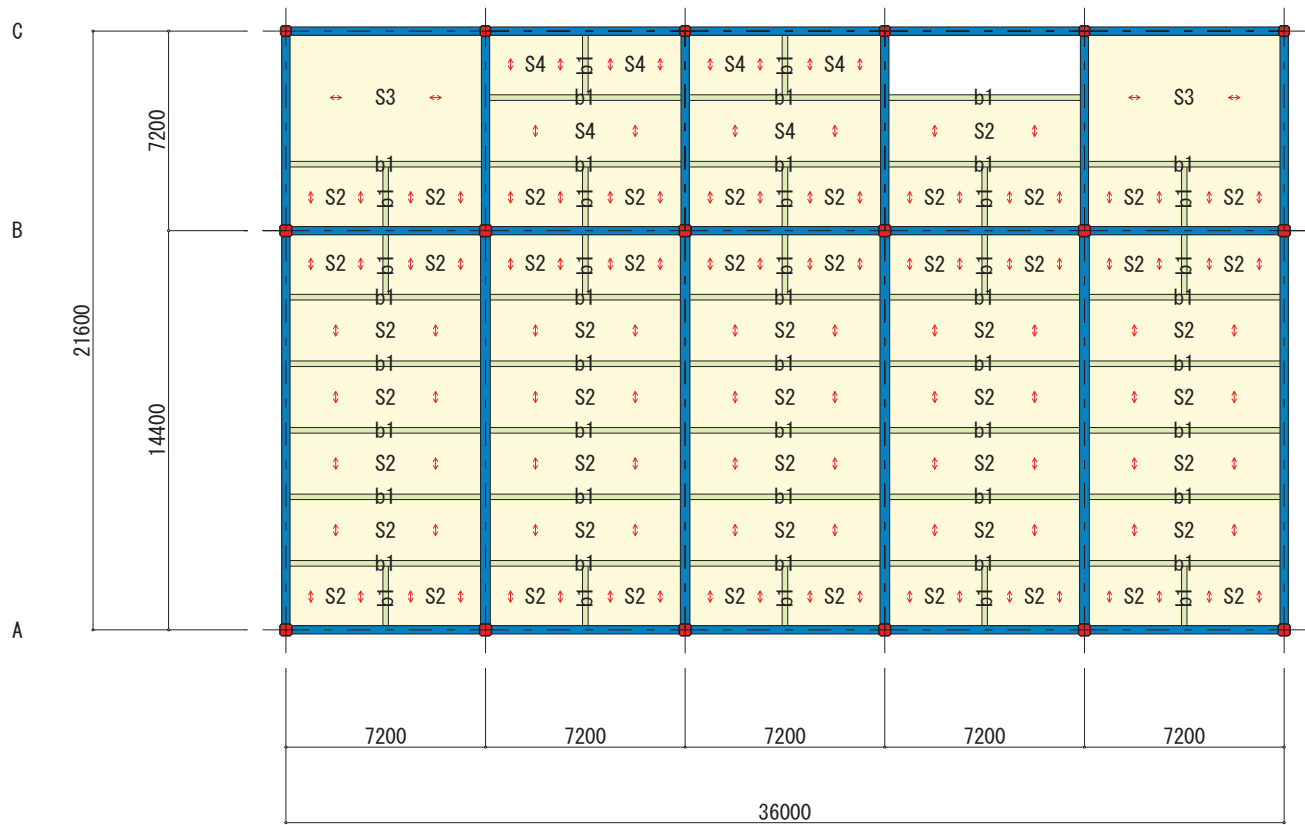

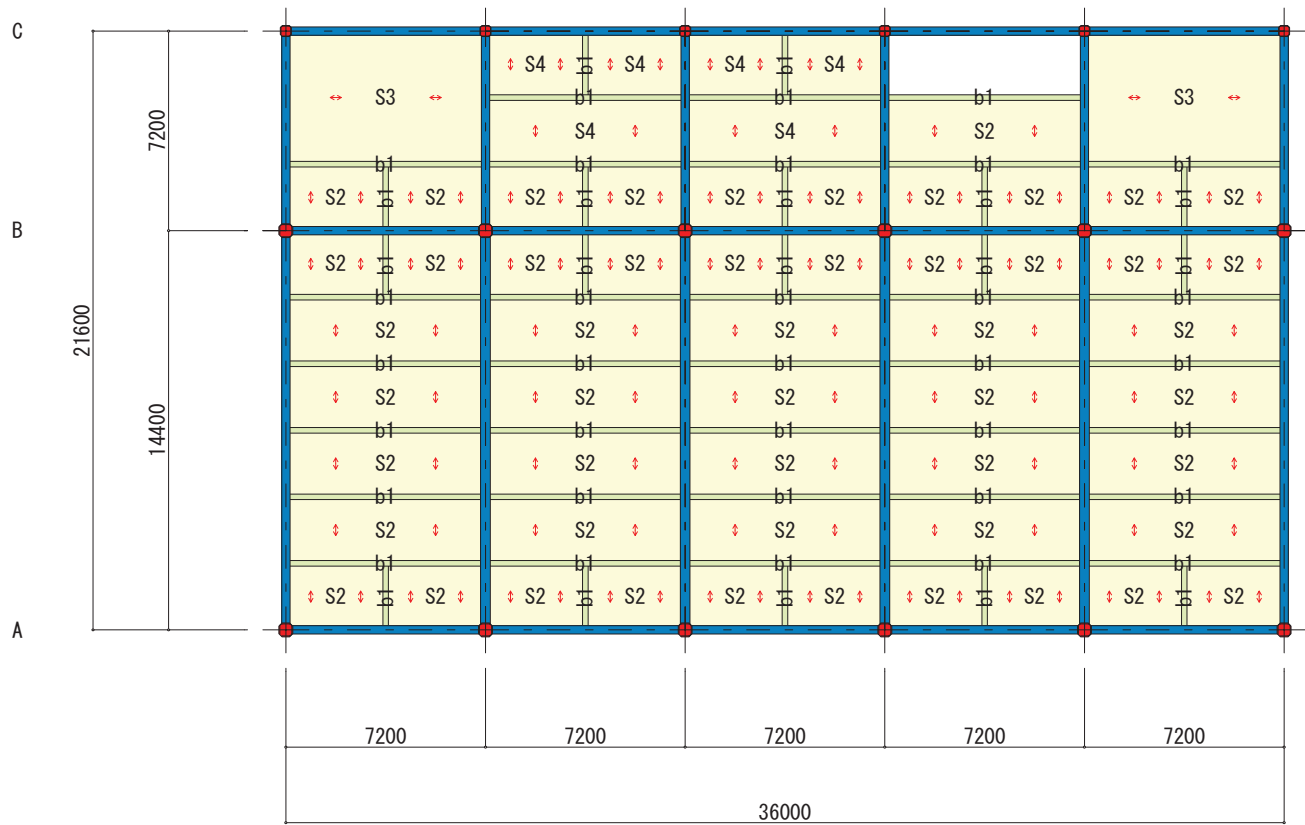



1 2 3 4 5 6


8F 層 (S=1/272)

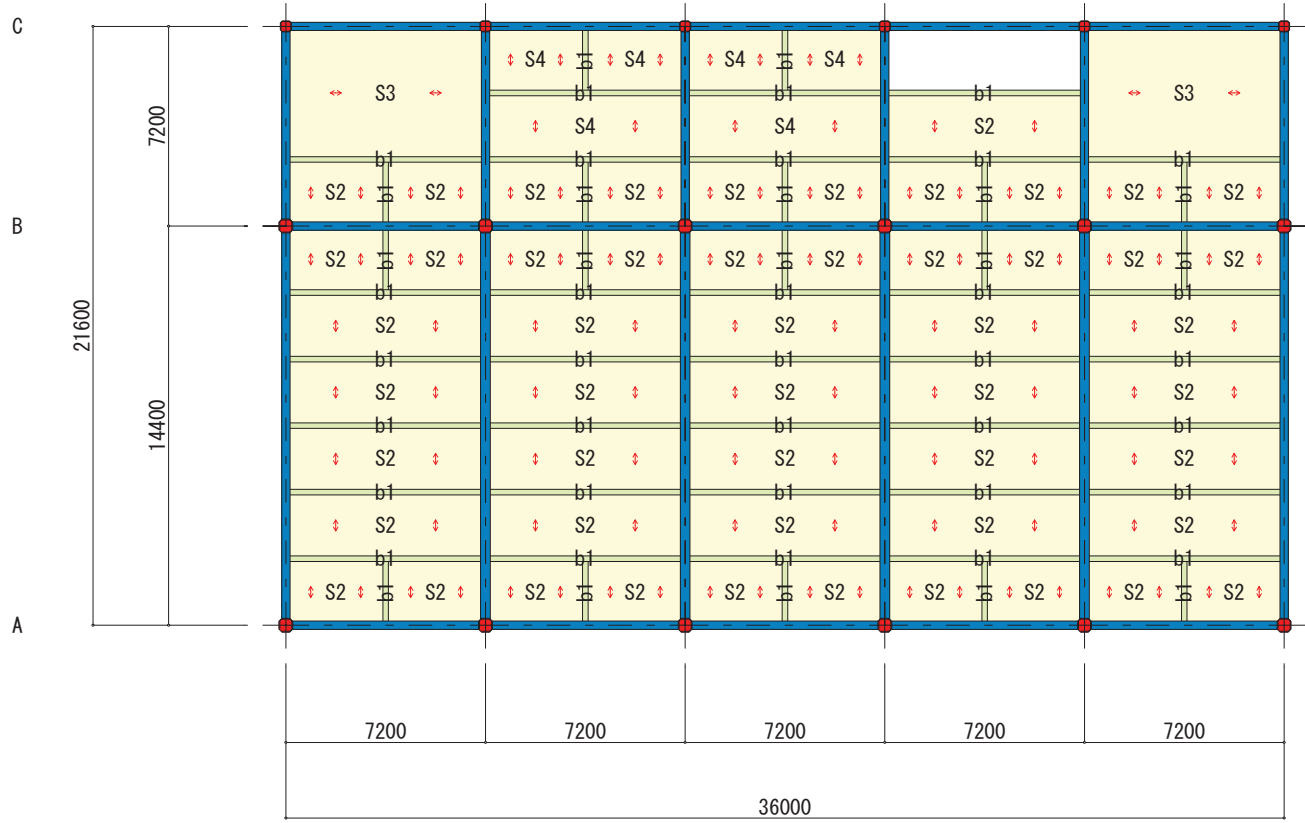


1 2 3 4 5 6

7F 層 (S=1/272)

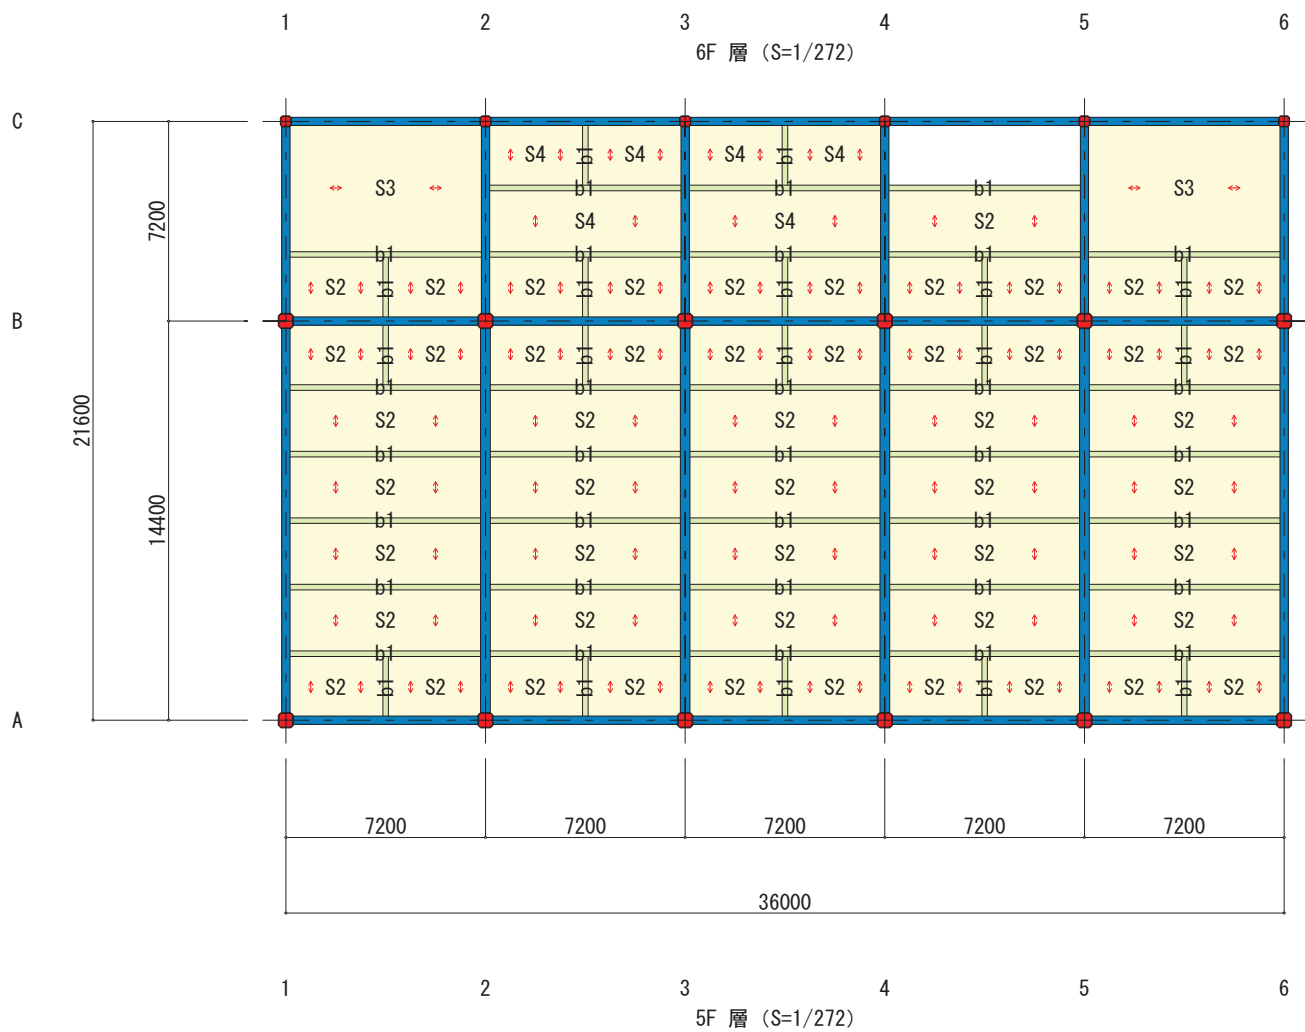
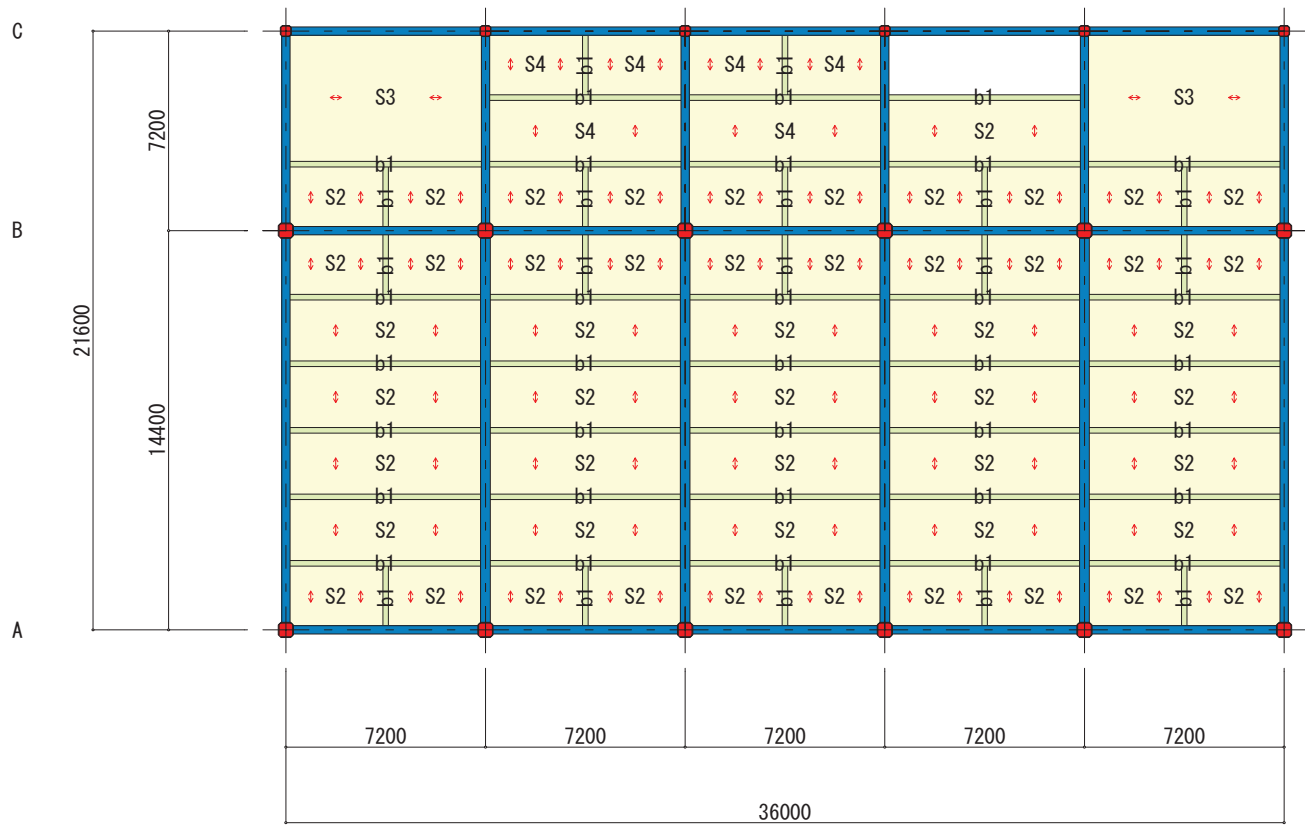


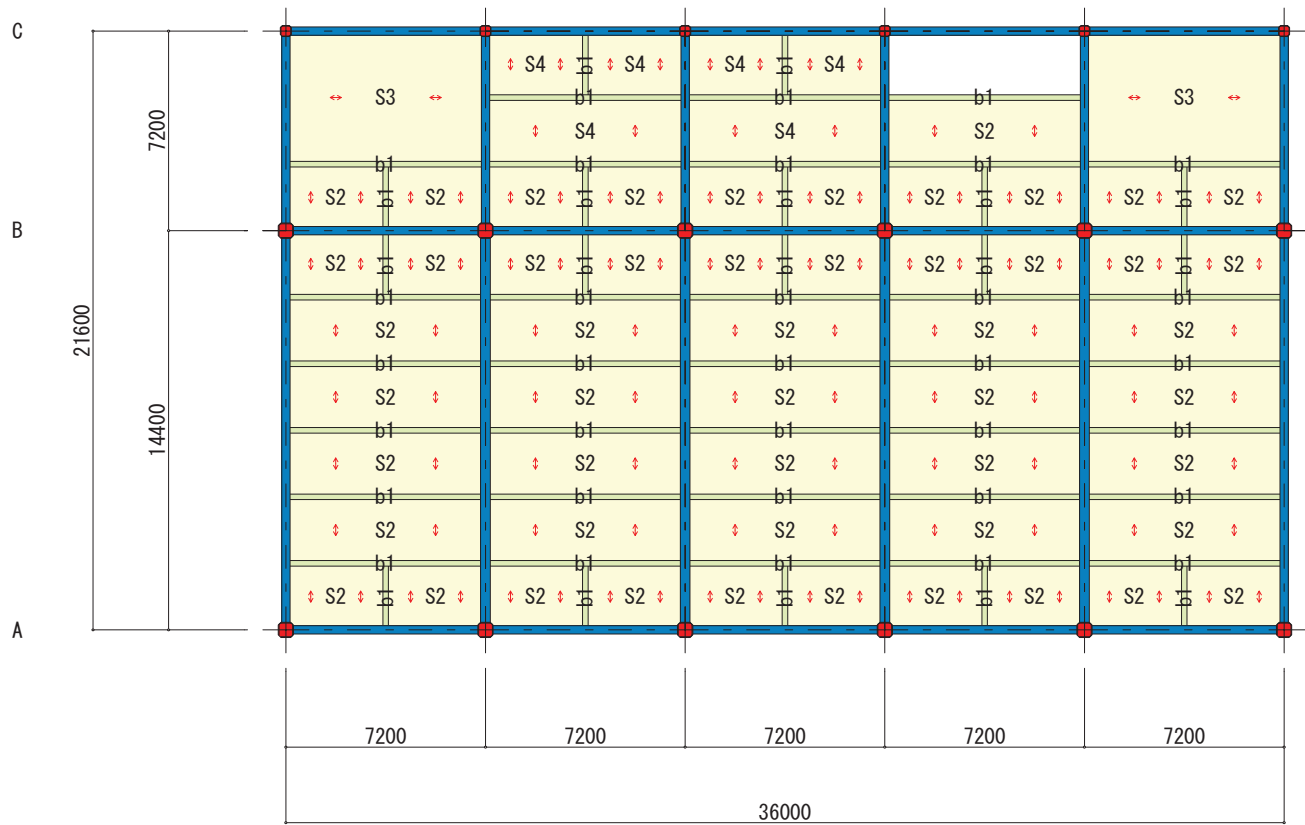

1 2 3 4 5 6
4F 層 (S=1/272)

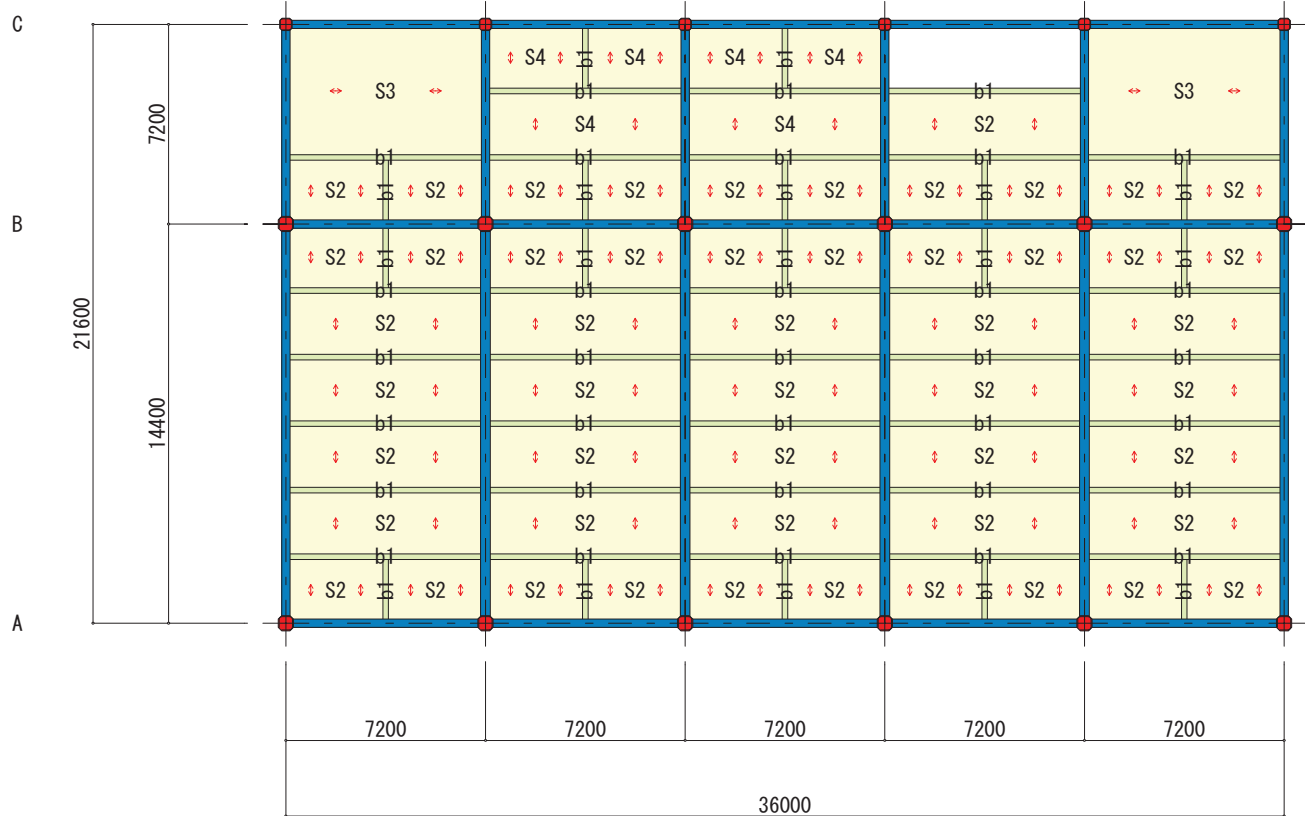



1 2 3 4 5 6
3F 層 (S=1/272)

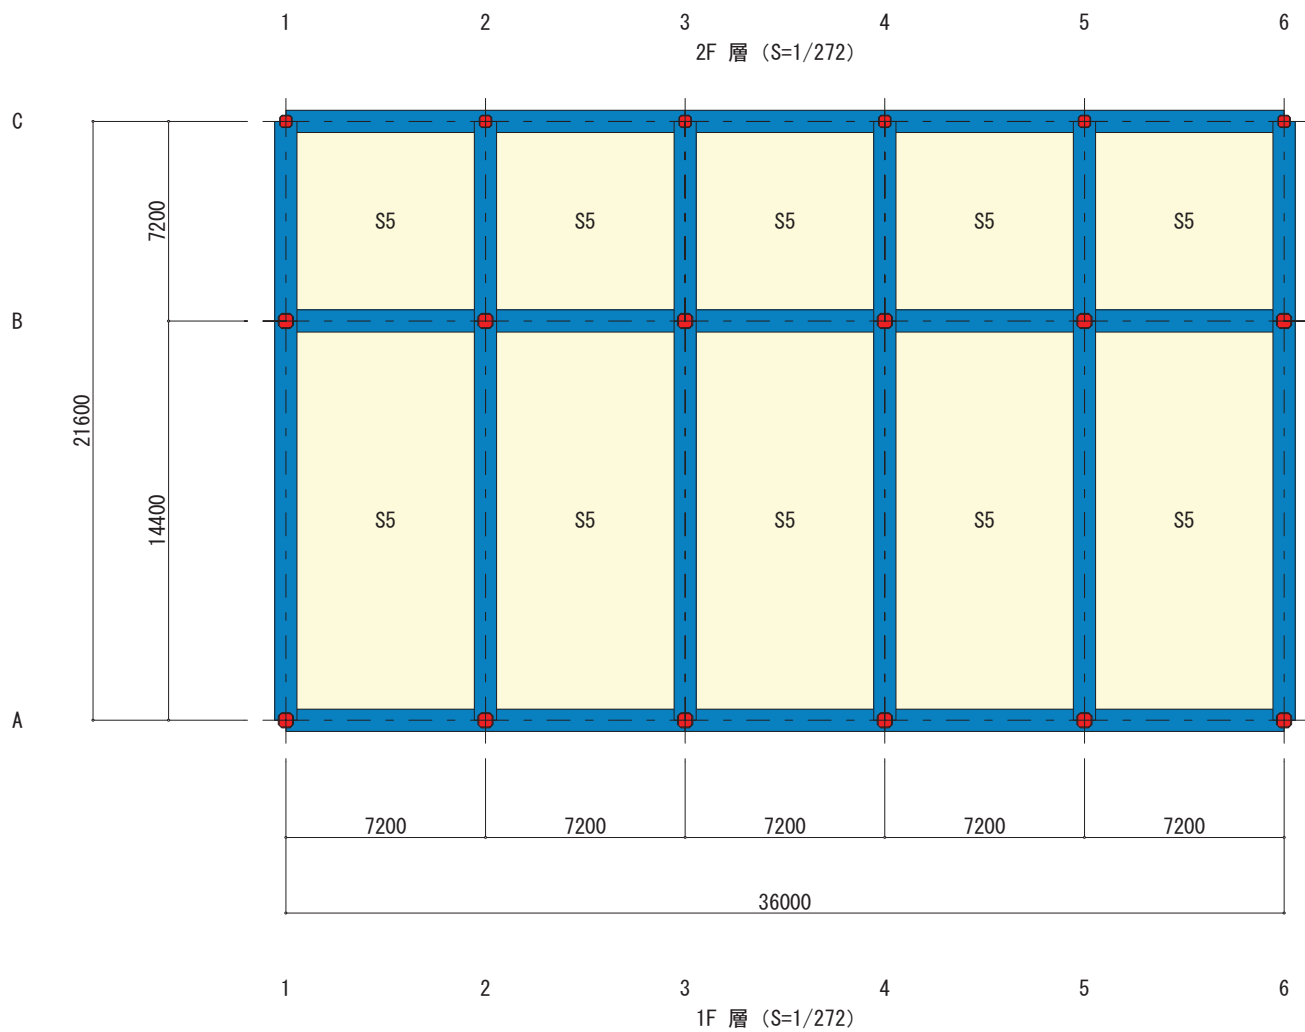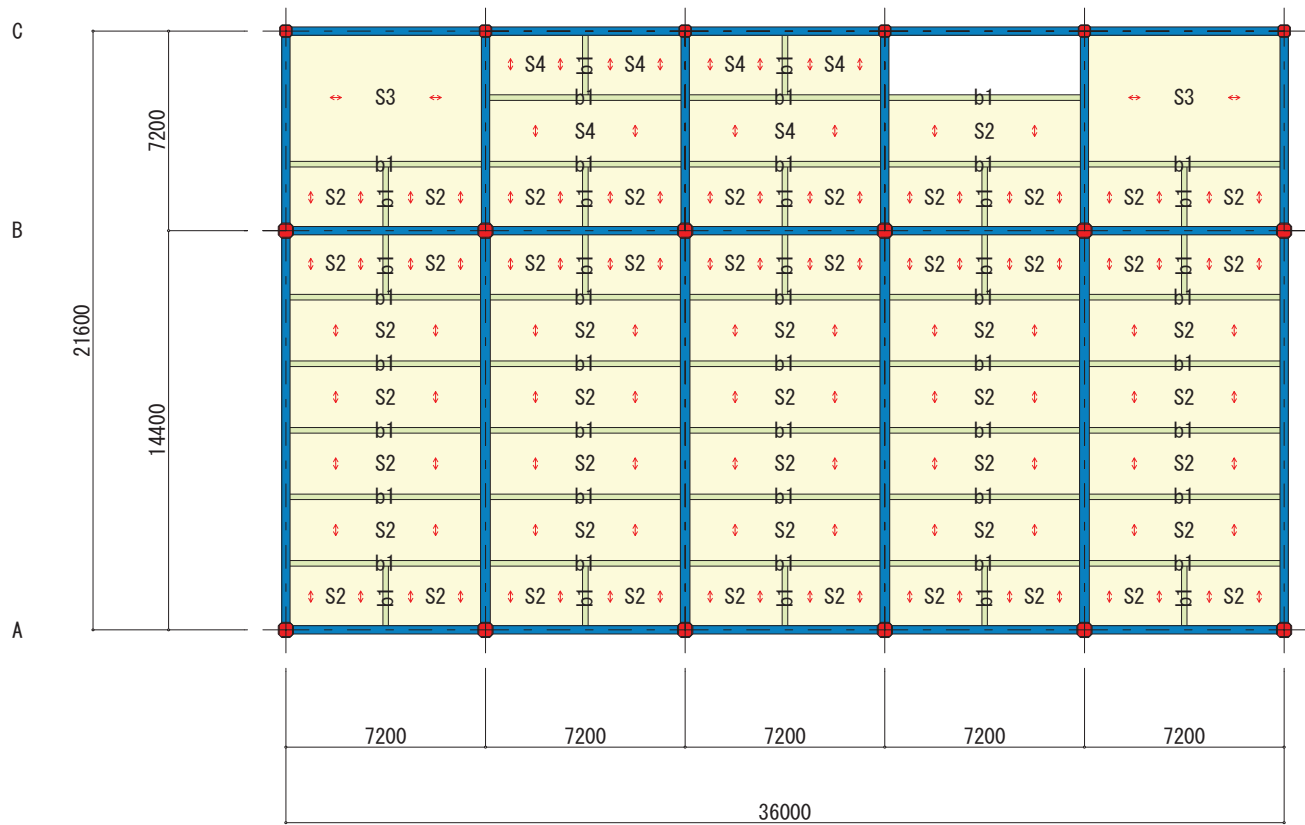



I-1. 3 略軸組図


I-1. 3. 1 壁開口配置

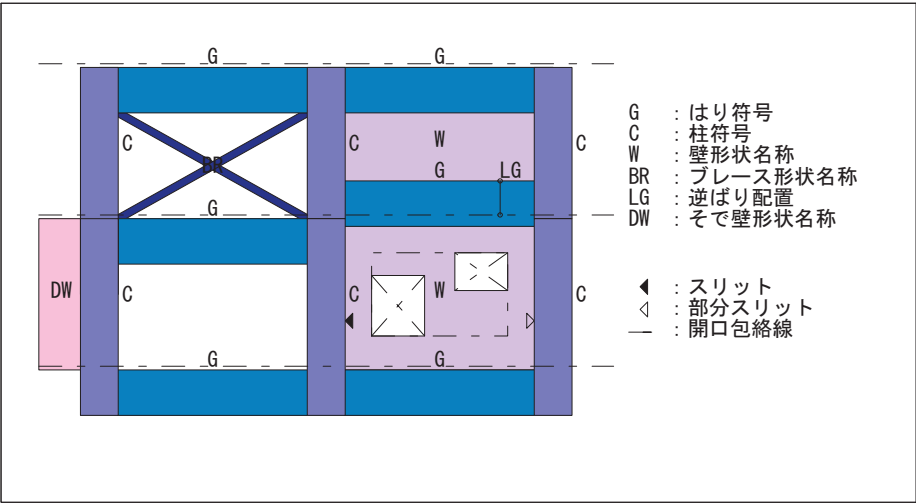


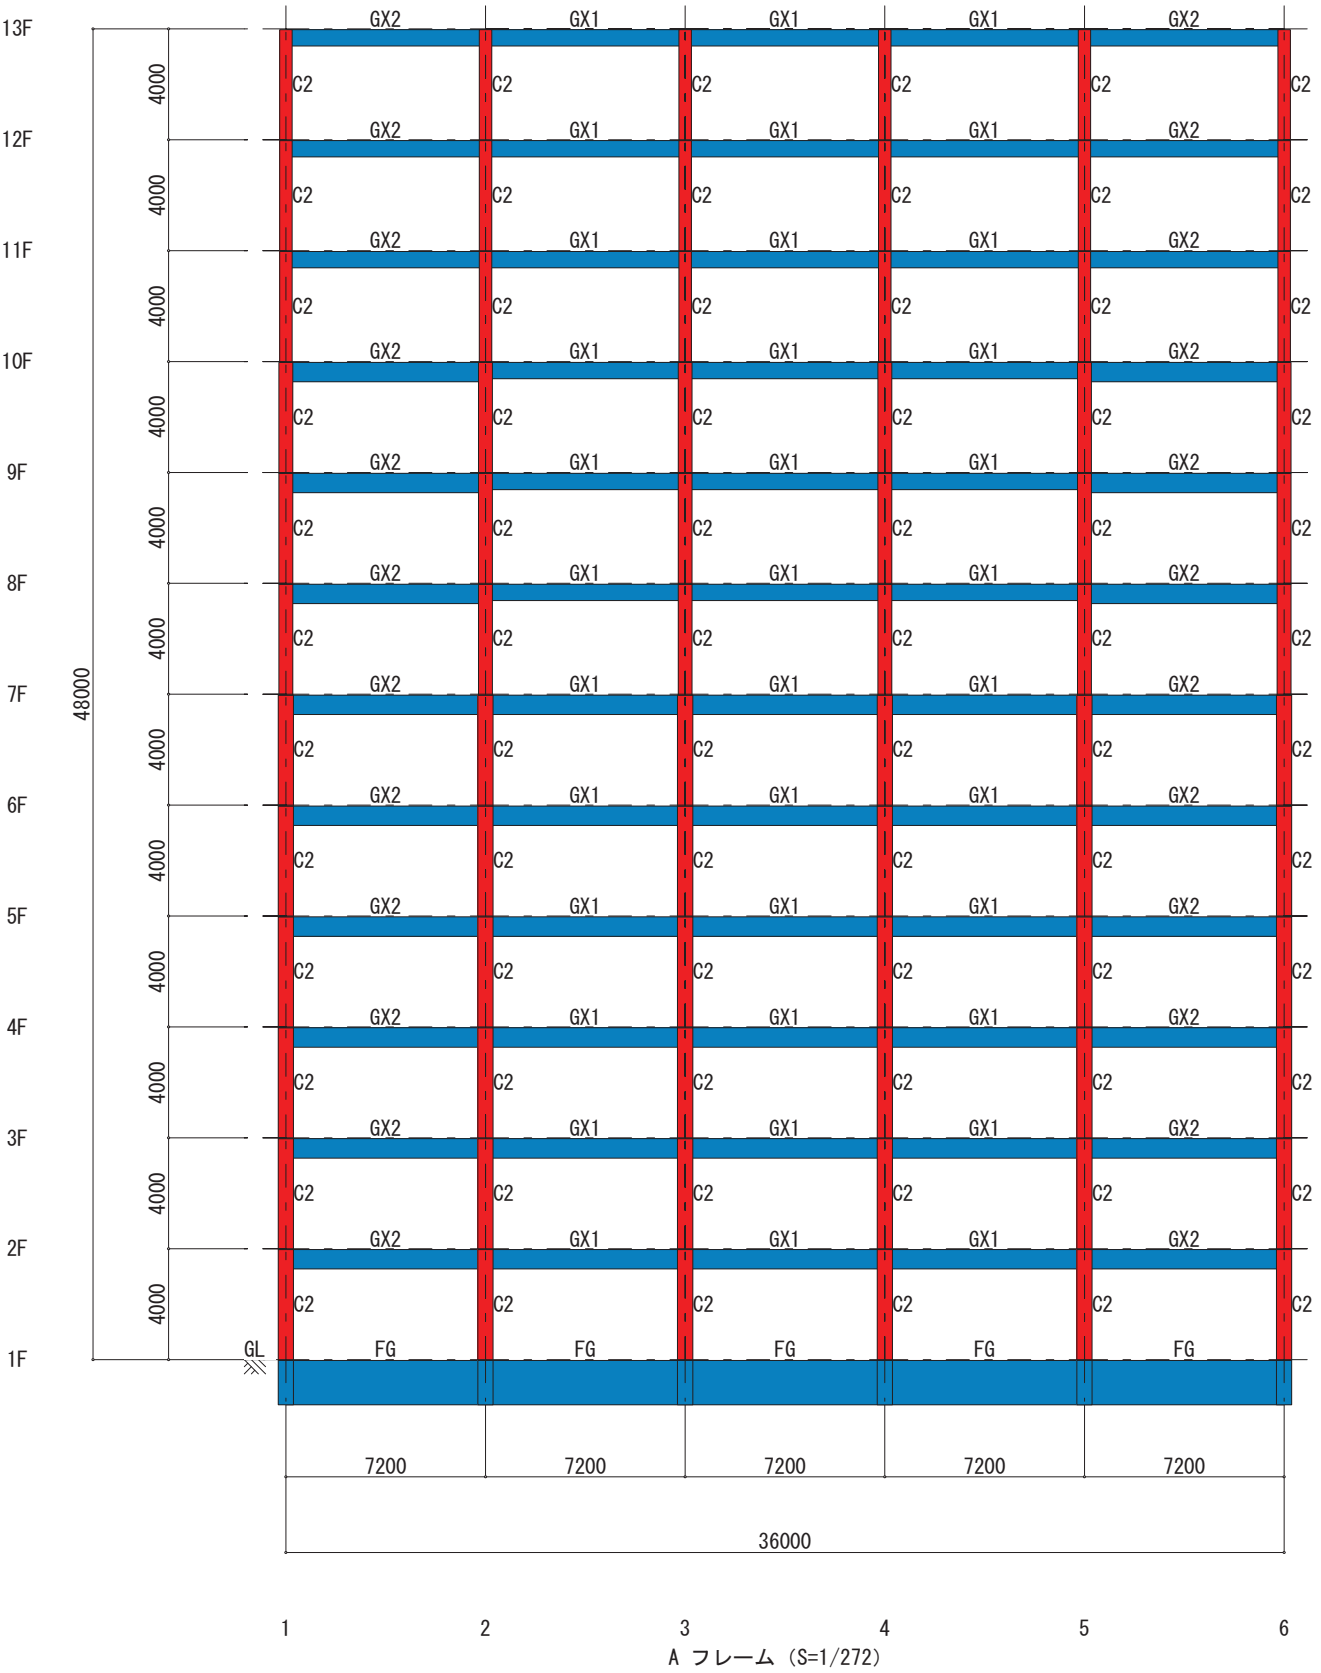


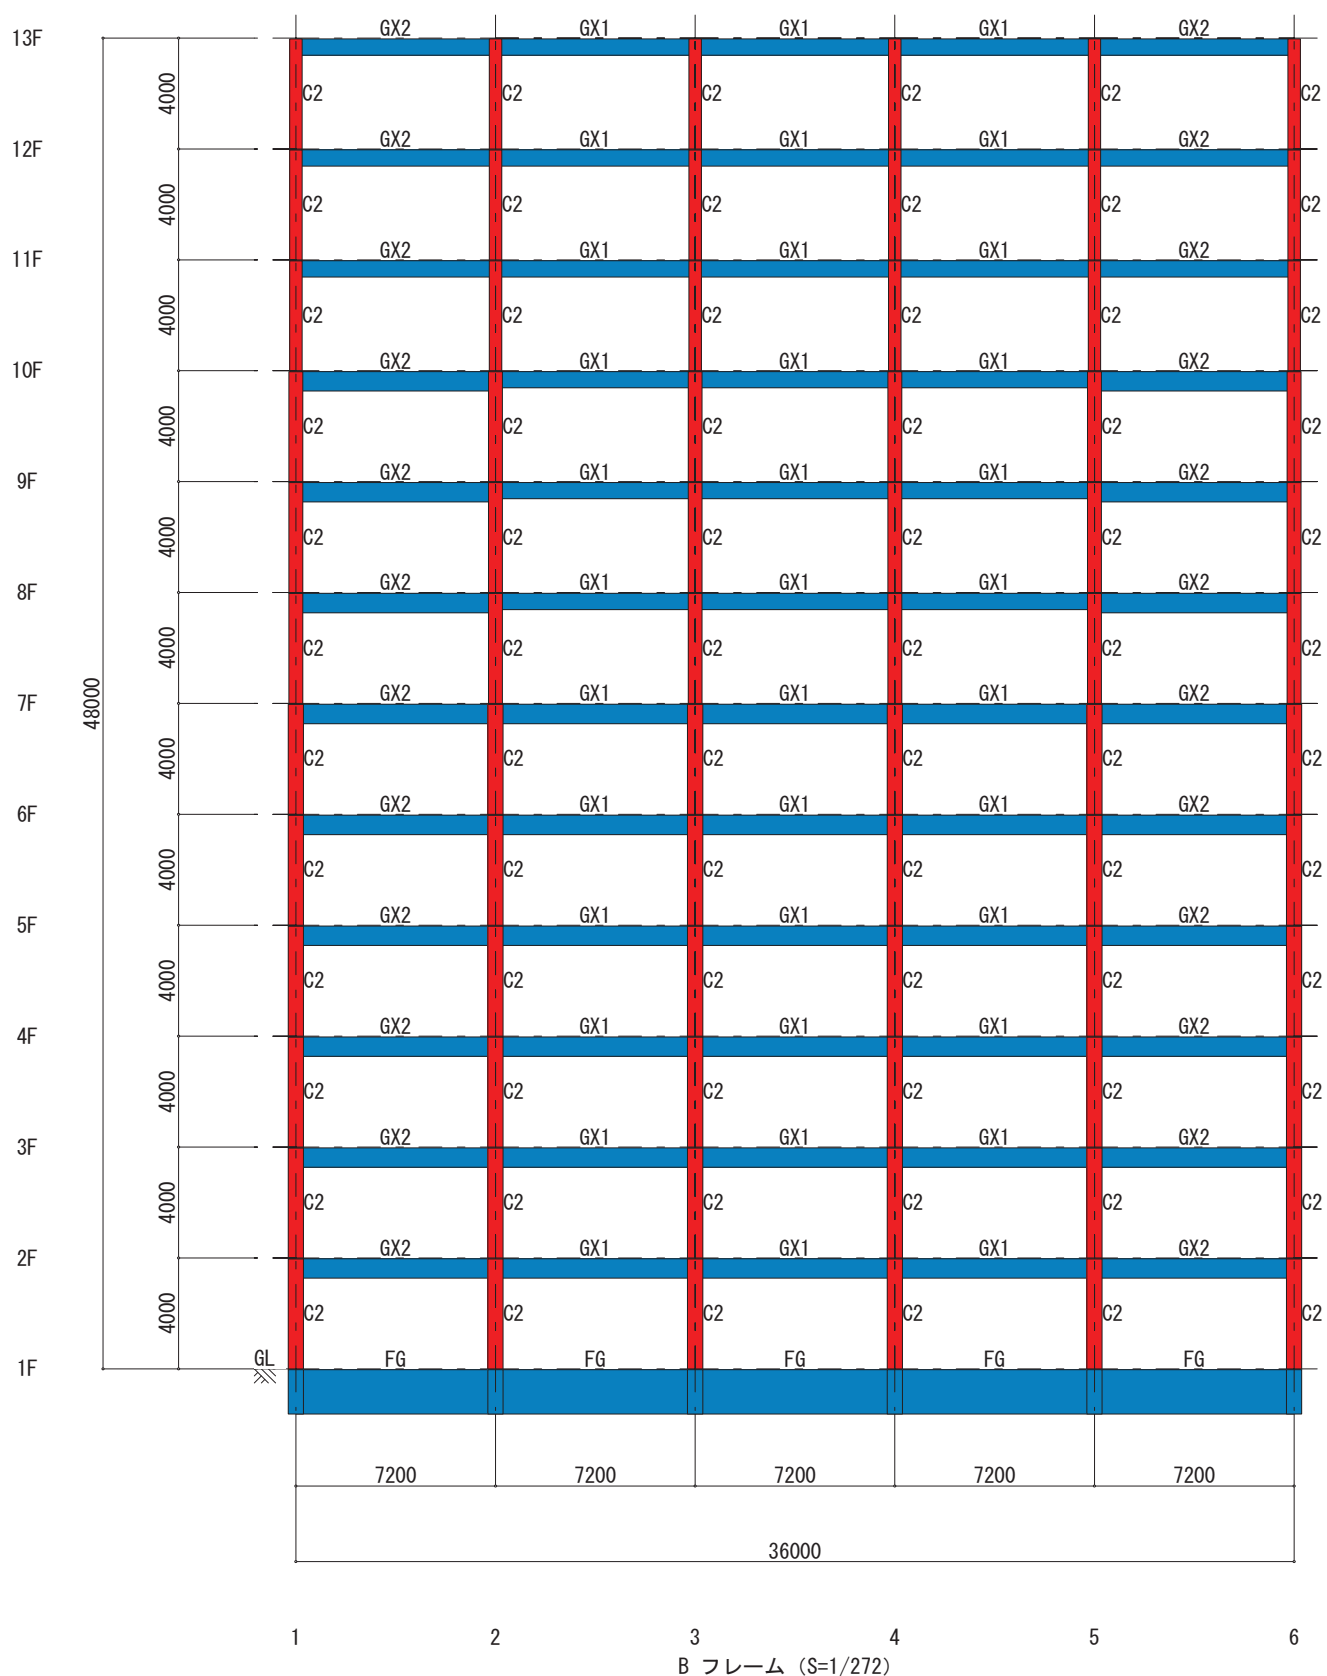


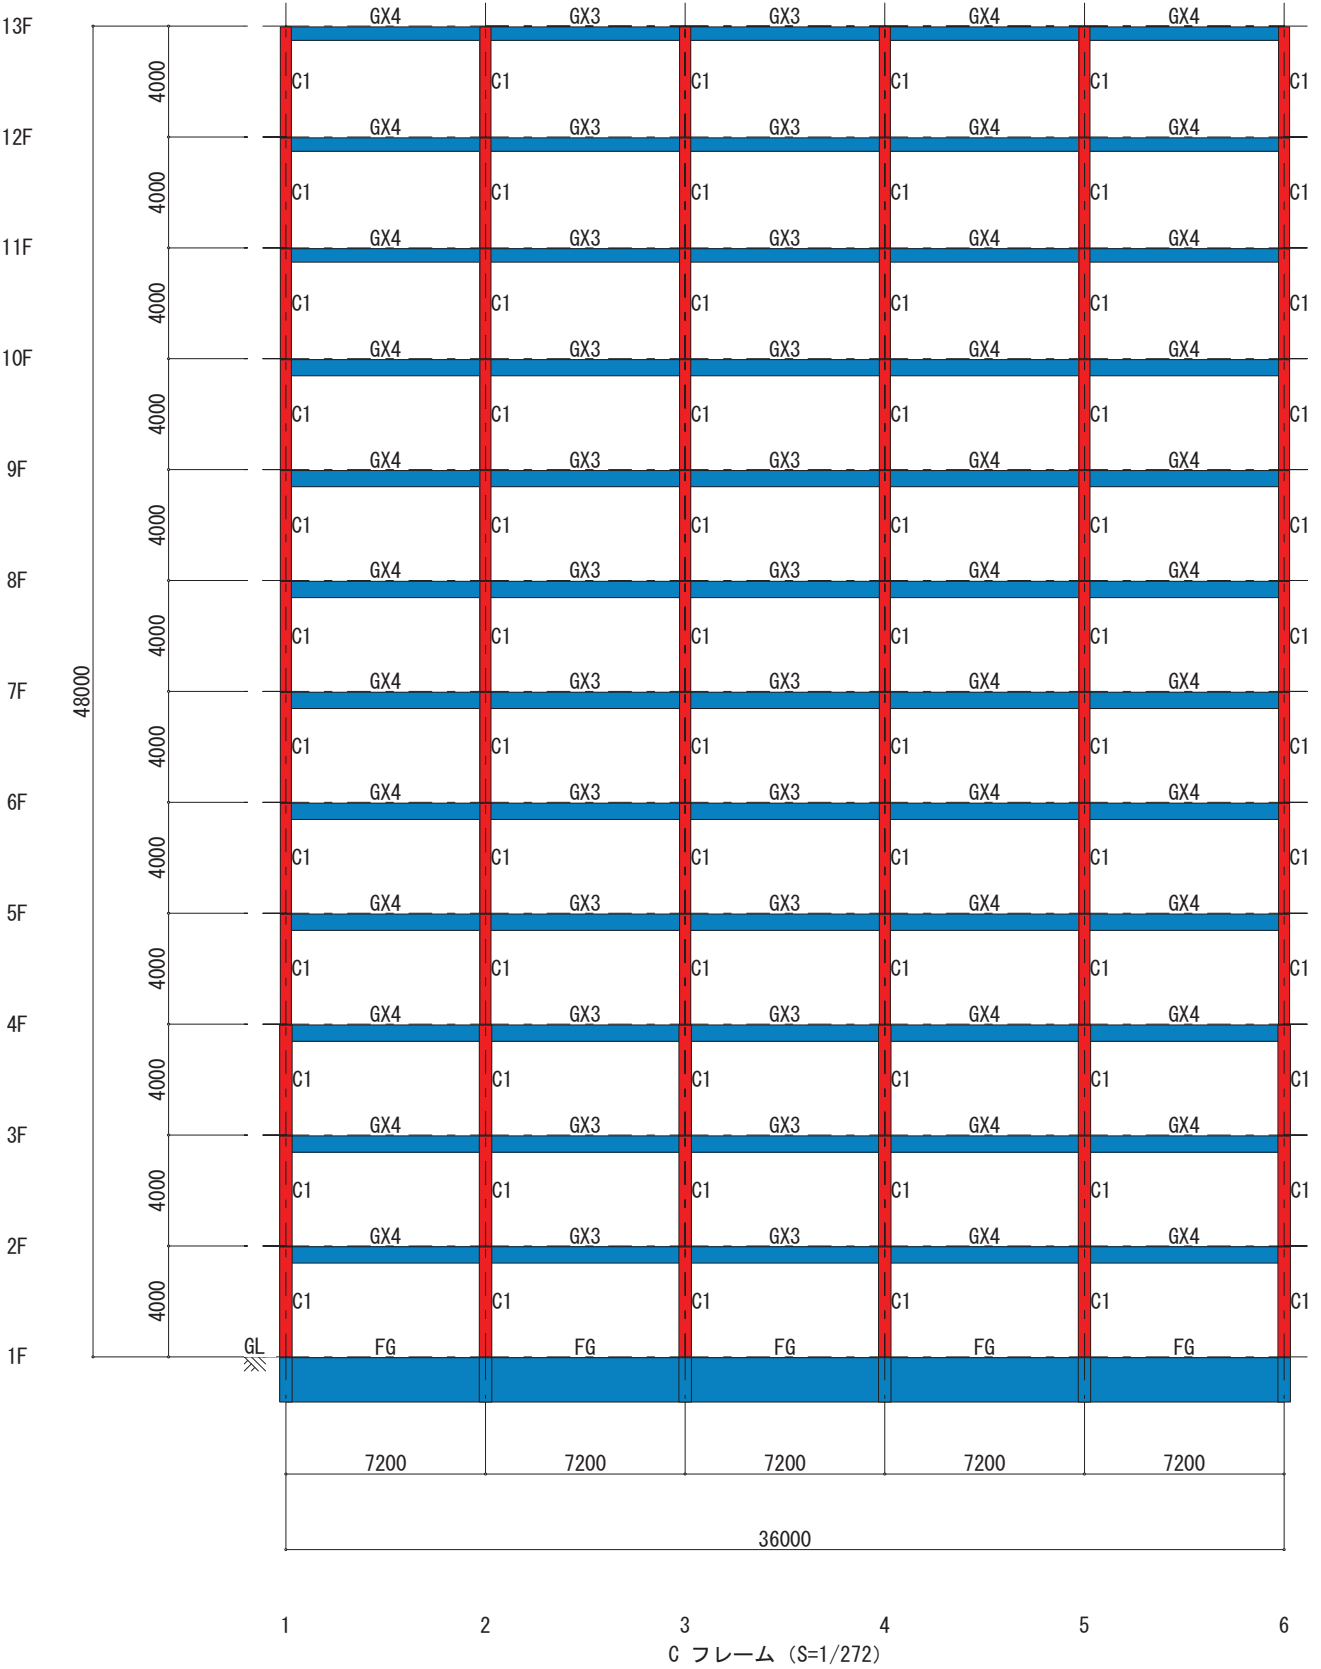


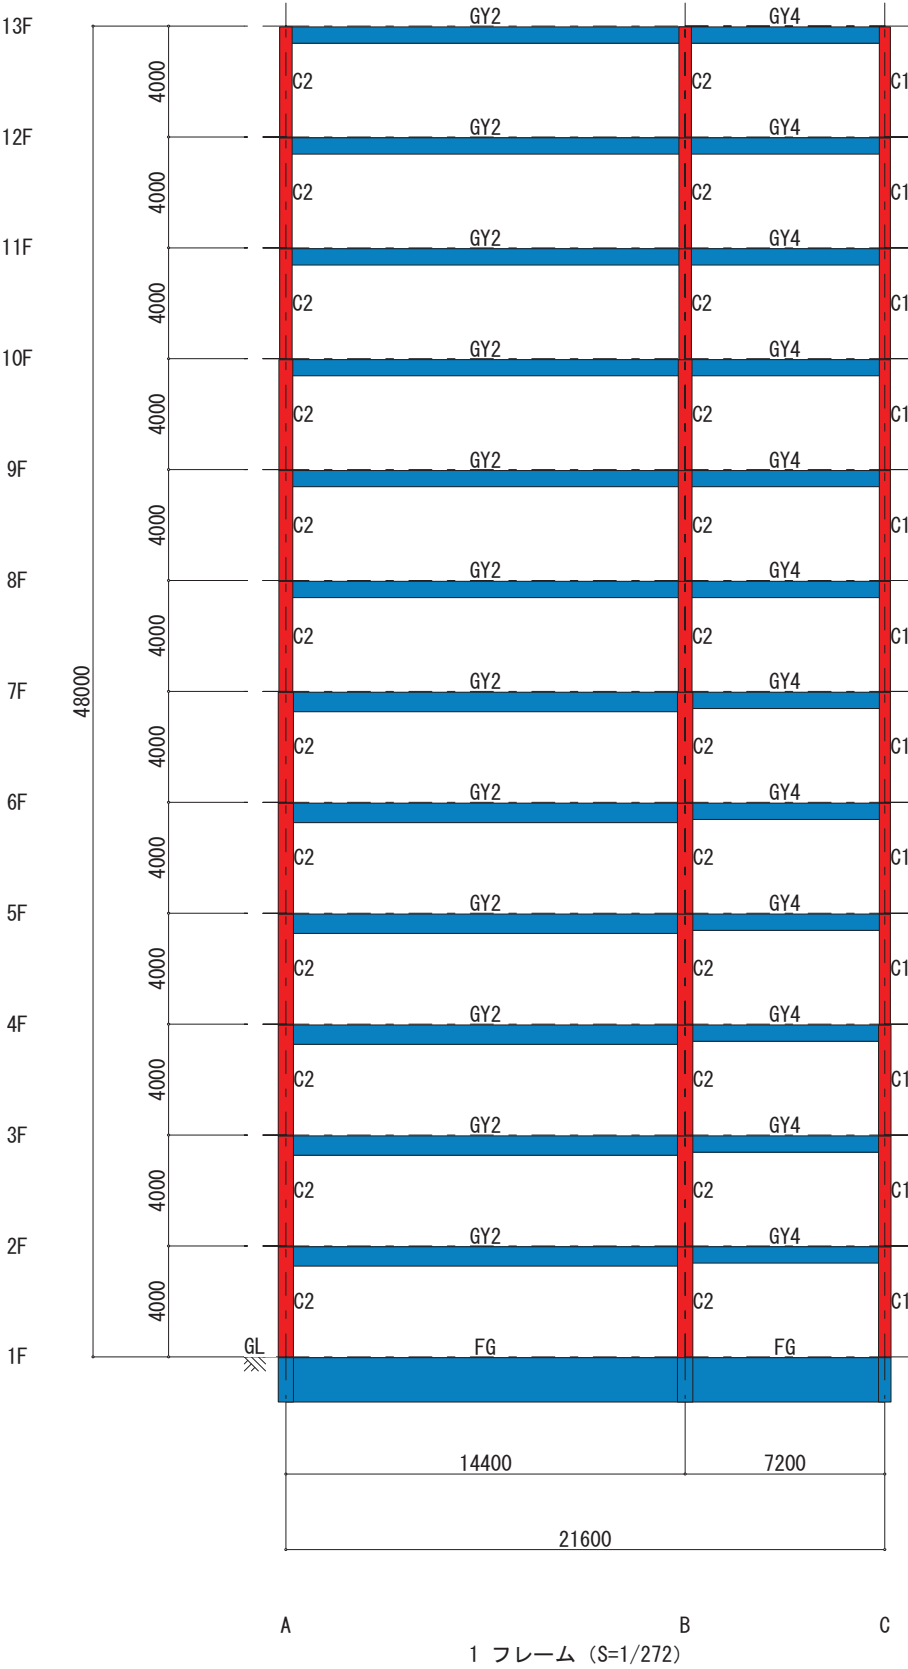


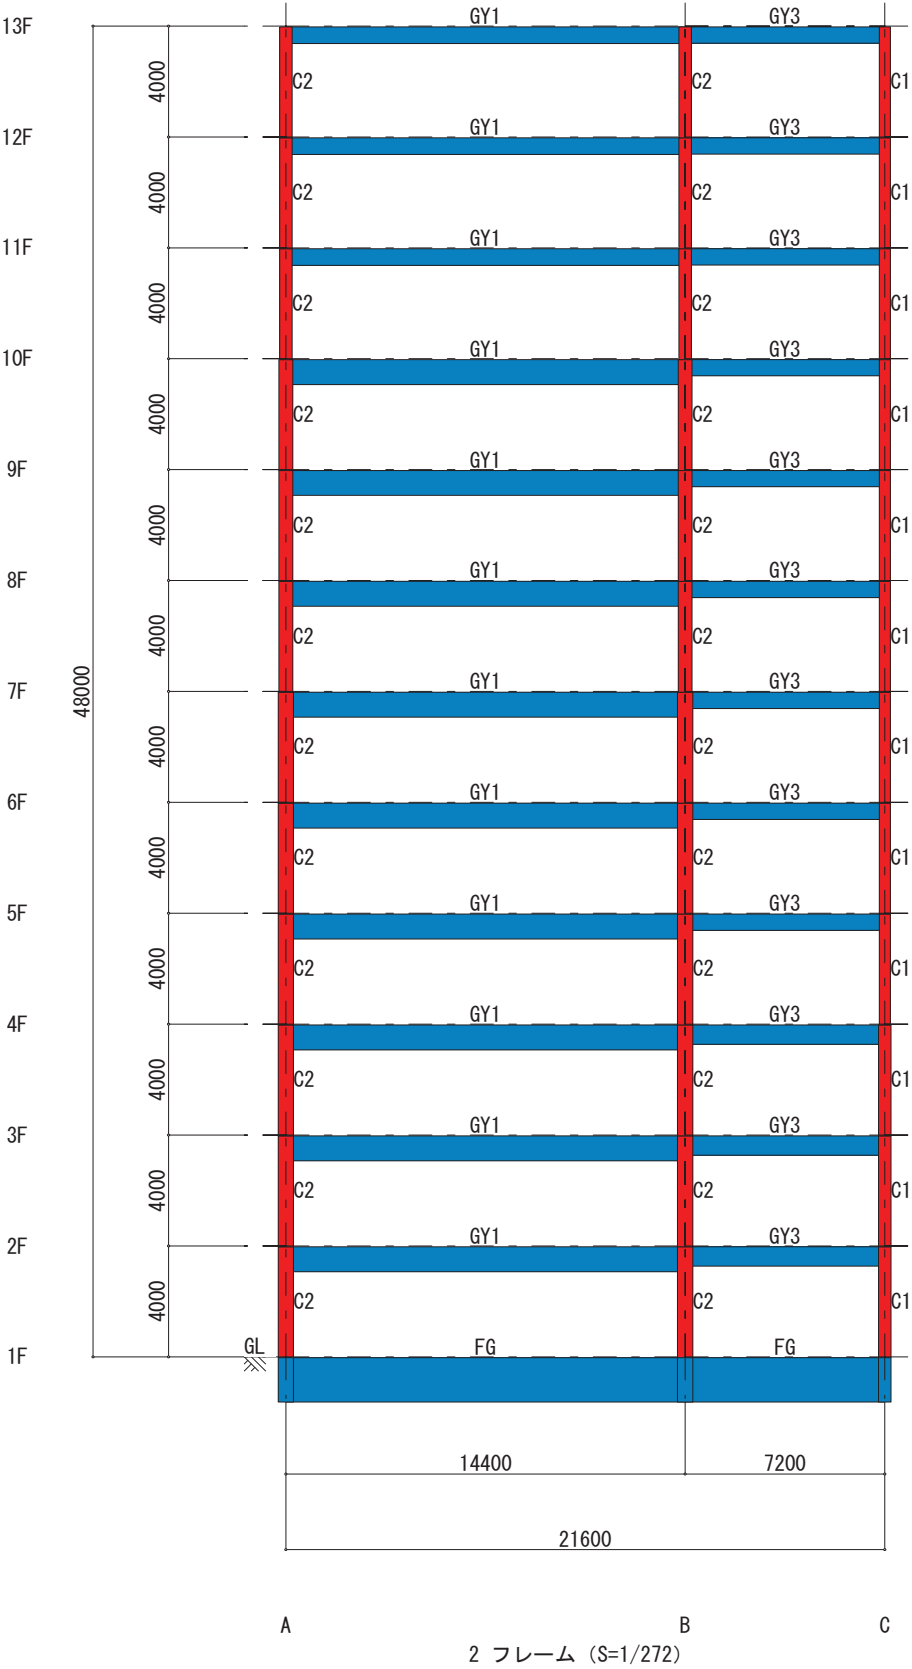

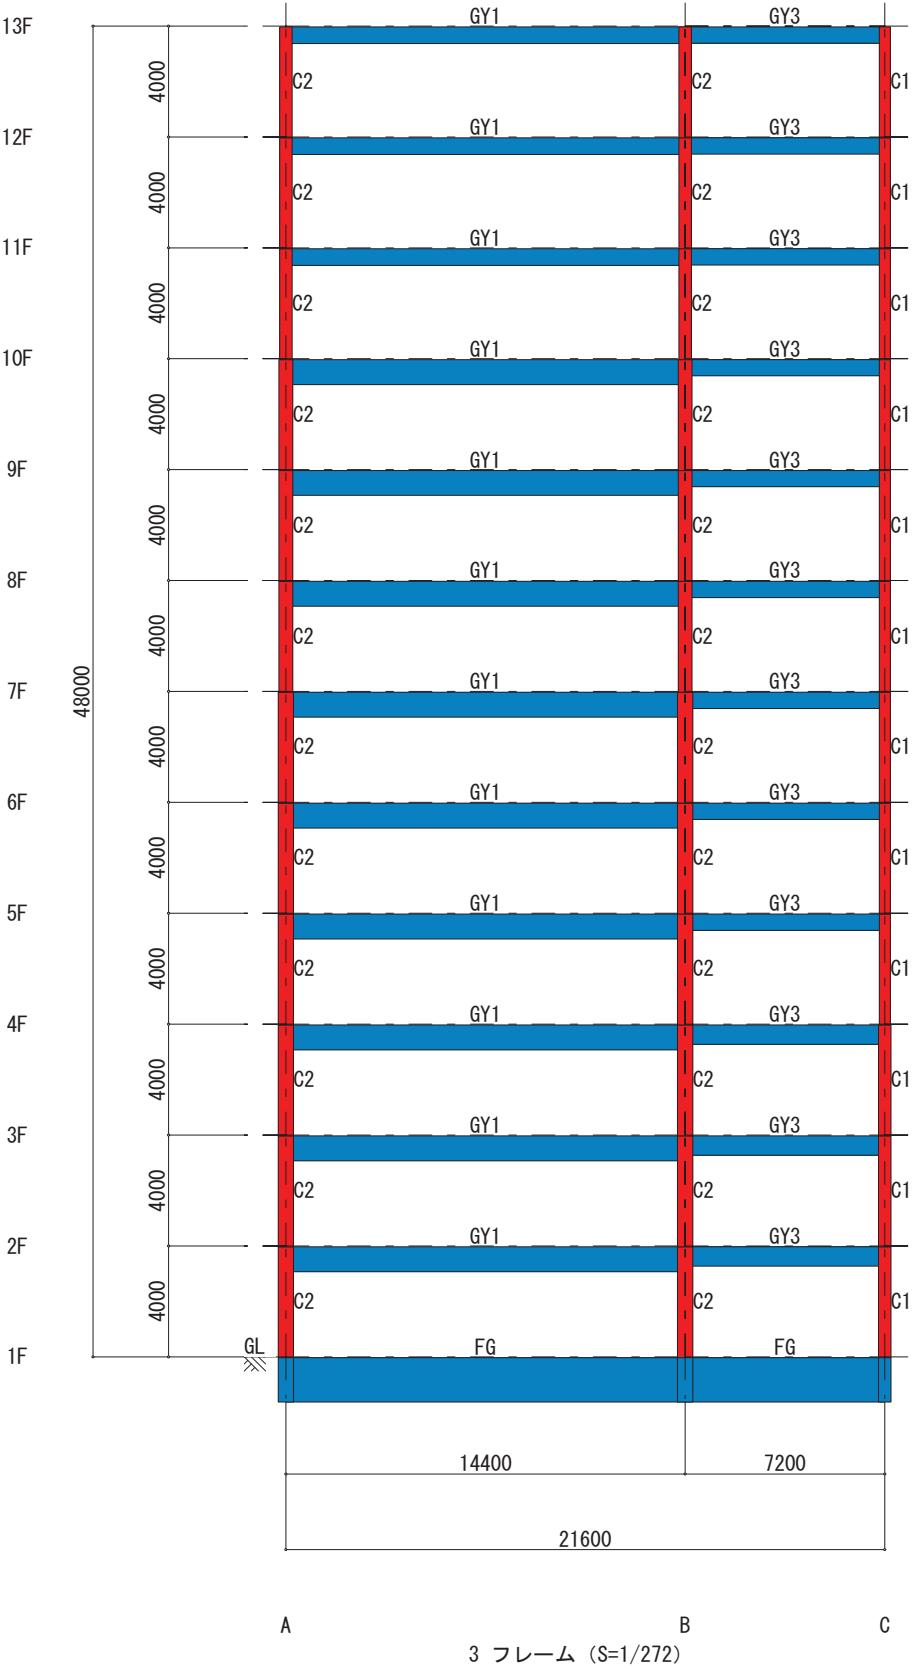

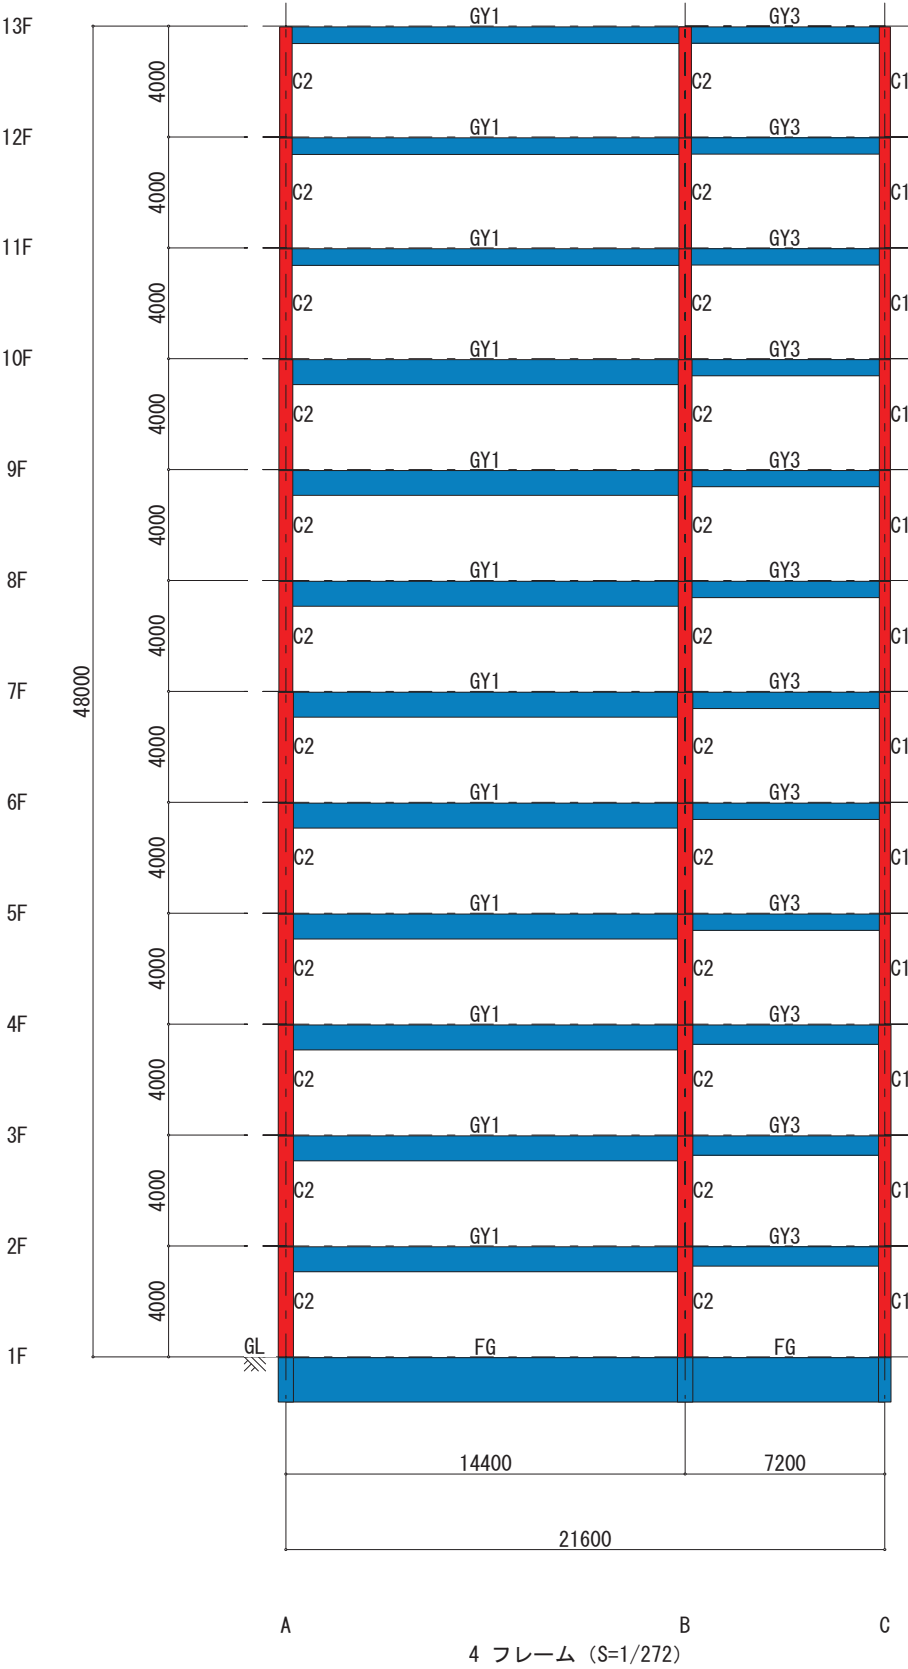

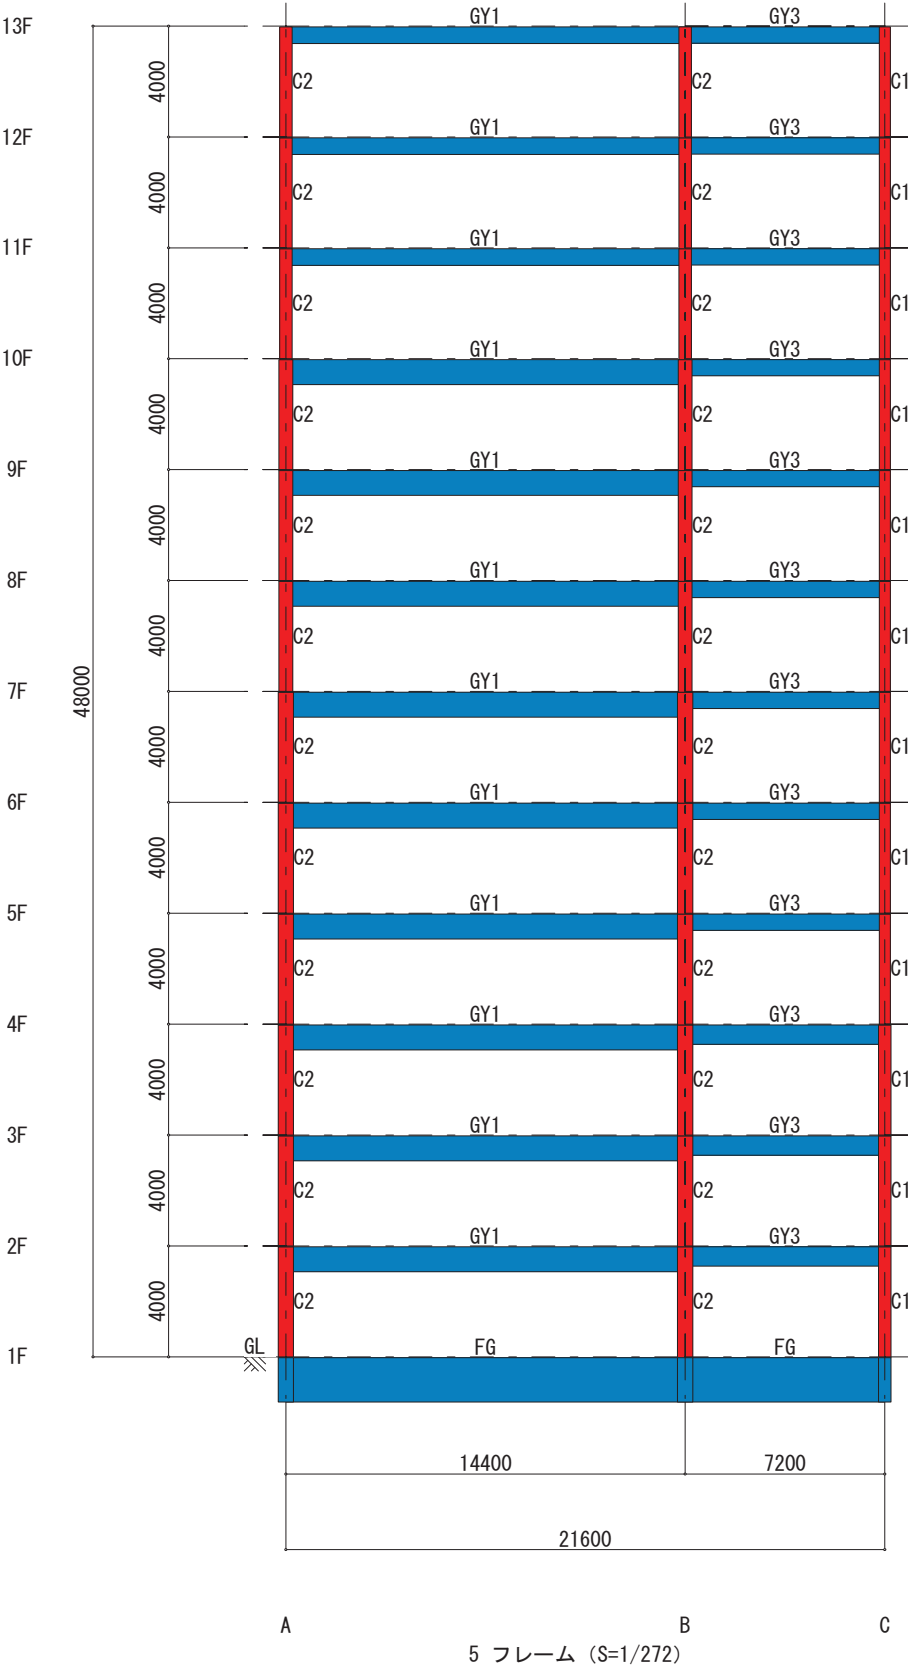


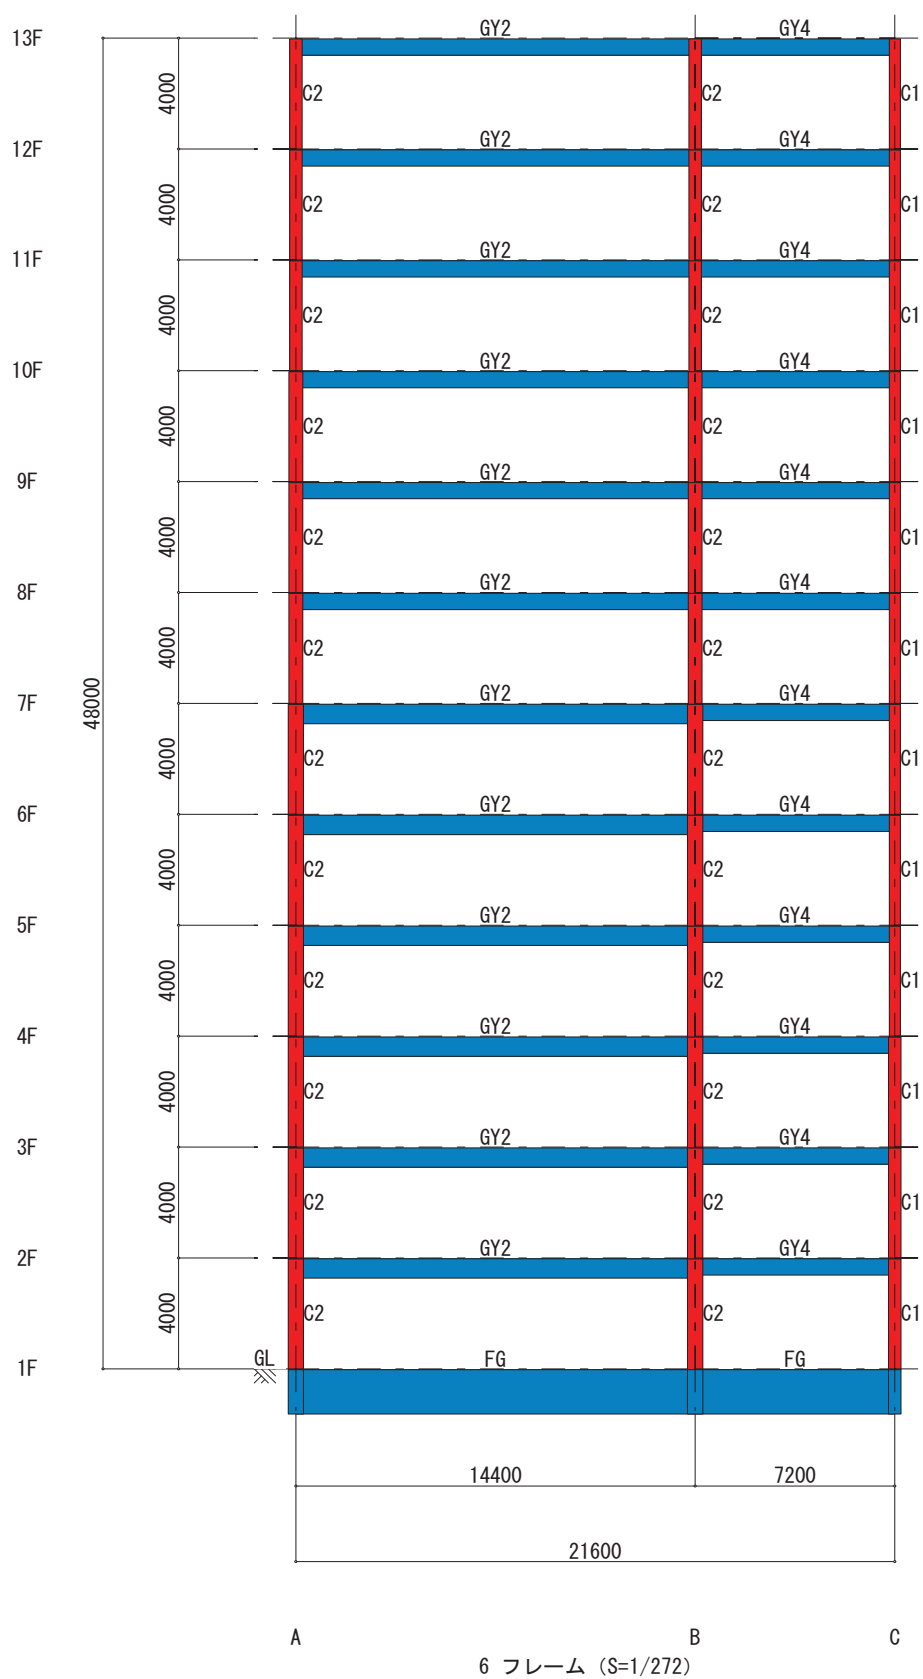

I-1.4部材

I-1.4.1はり

a)鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b)鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-600x300x16x32 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-450x450x25 (87.5)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x36 (126)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-500x500x32 (112)	角鋼-450x450x22 (77)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	240.0	b1
			c	960.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	240.0	b1
			d	960.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-13F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-13F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-13F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4 重量

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H 形				被覆なし

d : 被覆材厚み : 被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式 1	形式 2	形式 3	形式 4
H 形				被覆なし
角形鋼管		形式 1 と同じ		
鋼管		形式 1 と同じ		

d : 被覆材厚み : 被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍

柱 部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m ³)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m ²)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m ³)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m ²)
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)


地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1 次固有周期 (秒)	T = 1.440 (h(0.02+0.01α) による)	T = 1.440 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.667	Rt = 0.667
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.133	Ci = 0.133


I-3.8 特殊荷重


I-3.8.1 特殊荷重配置図


- No** : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
S : 特殊スラブ荷重
J : 特殊節点荷重
W : 追加荷重、任意点追加荷重
No : 特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

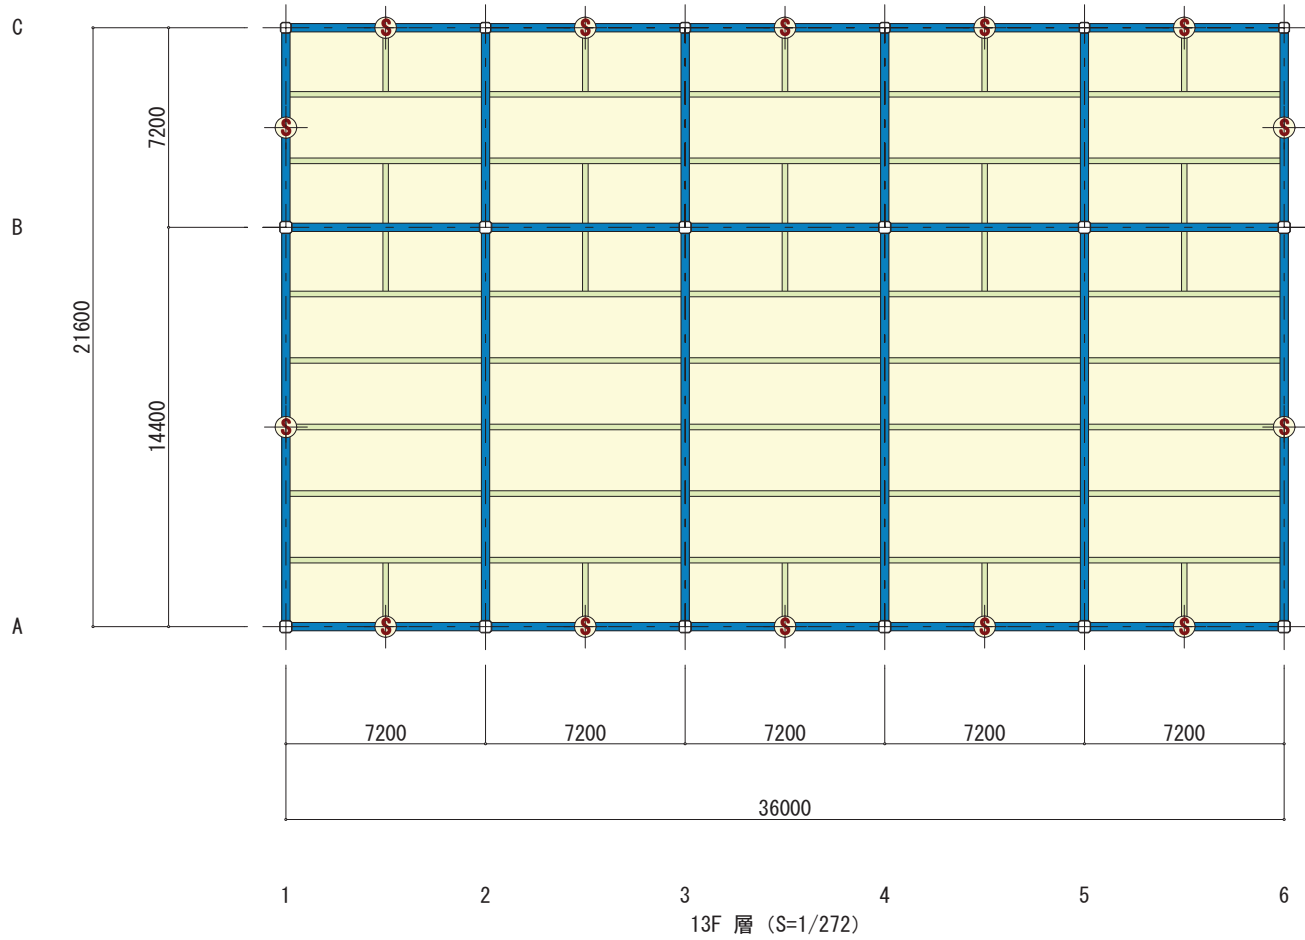


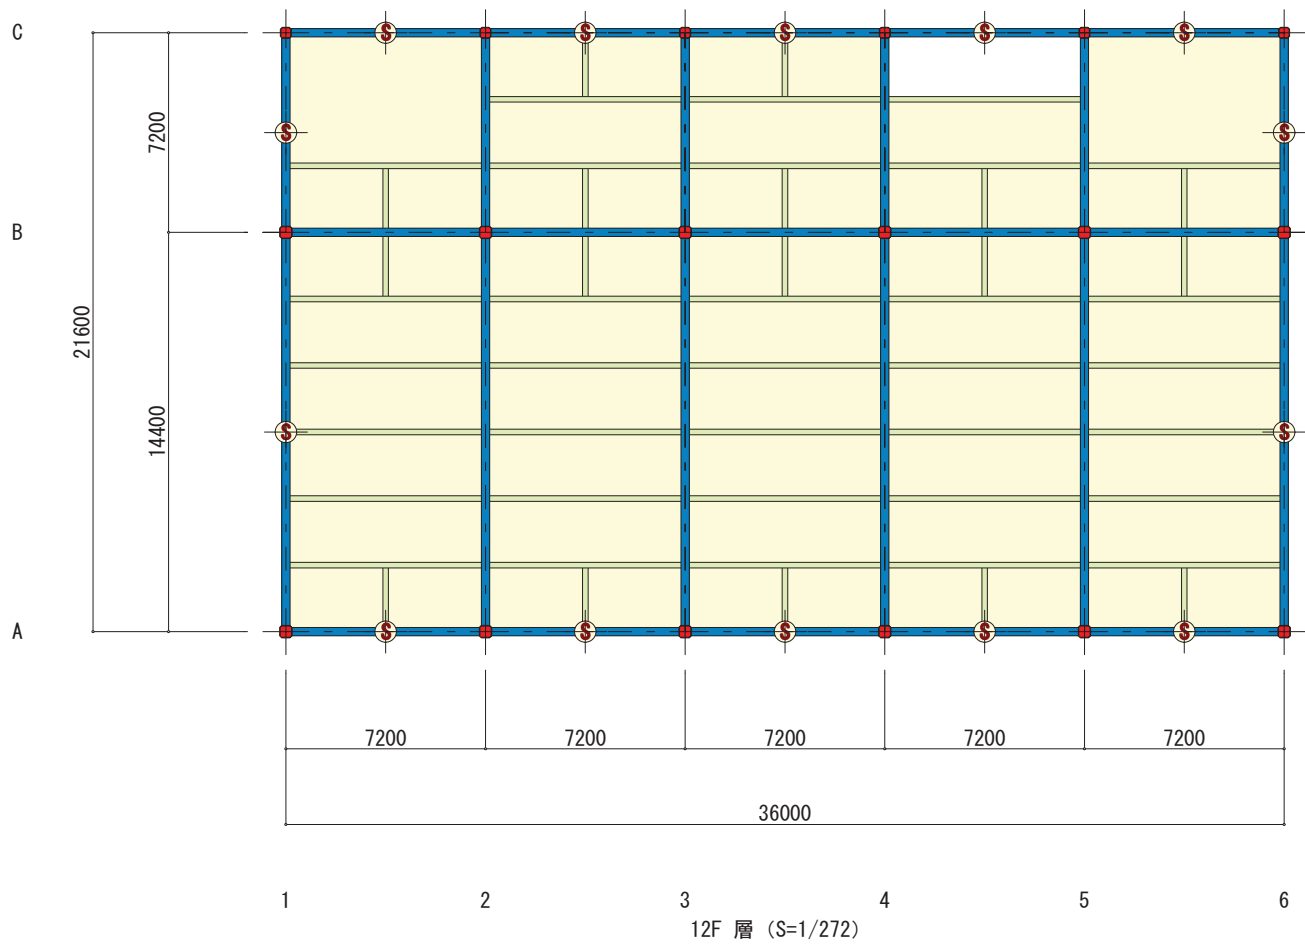


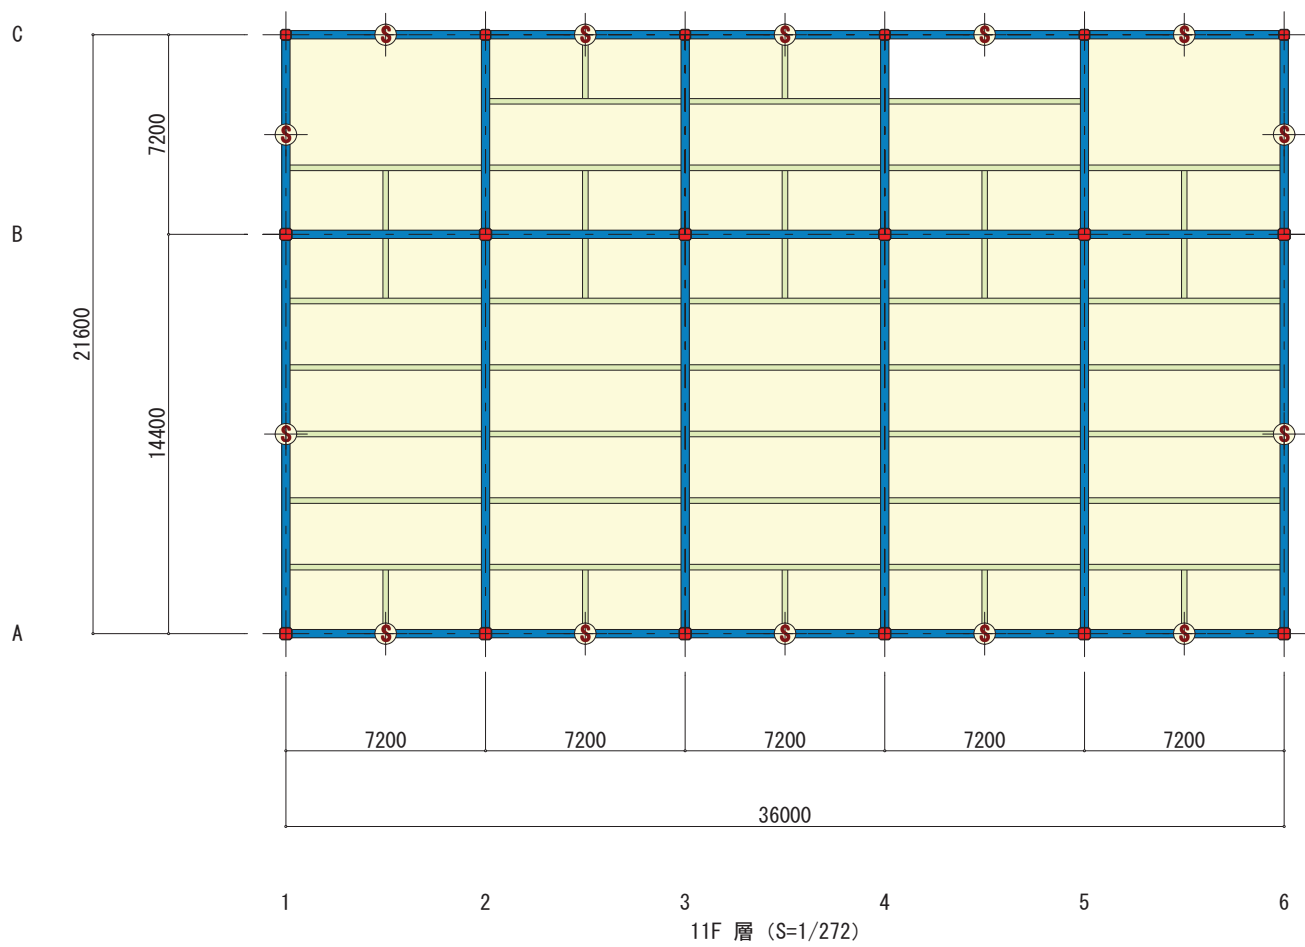


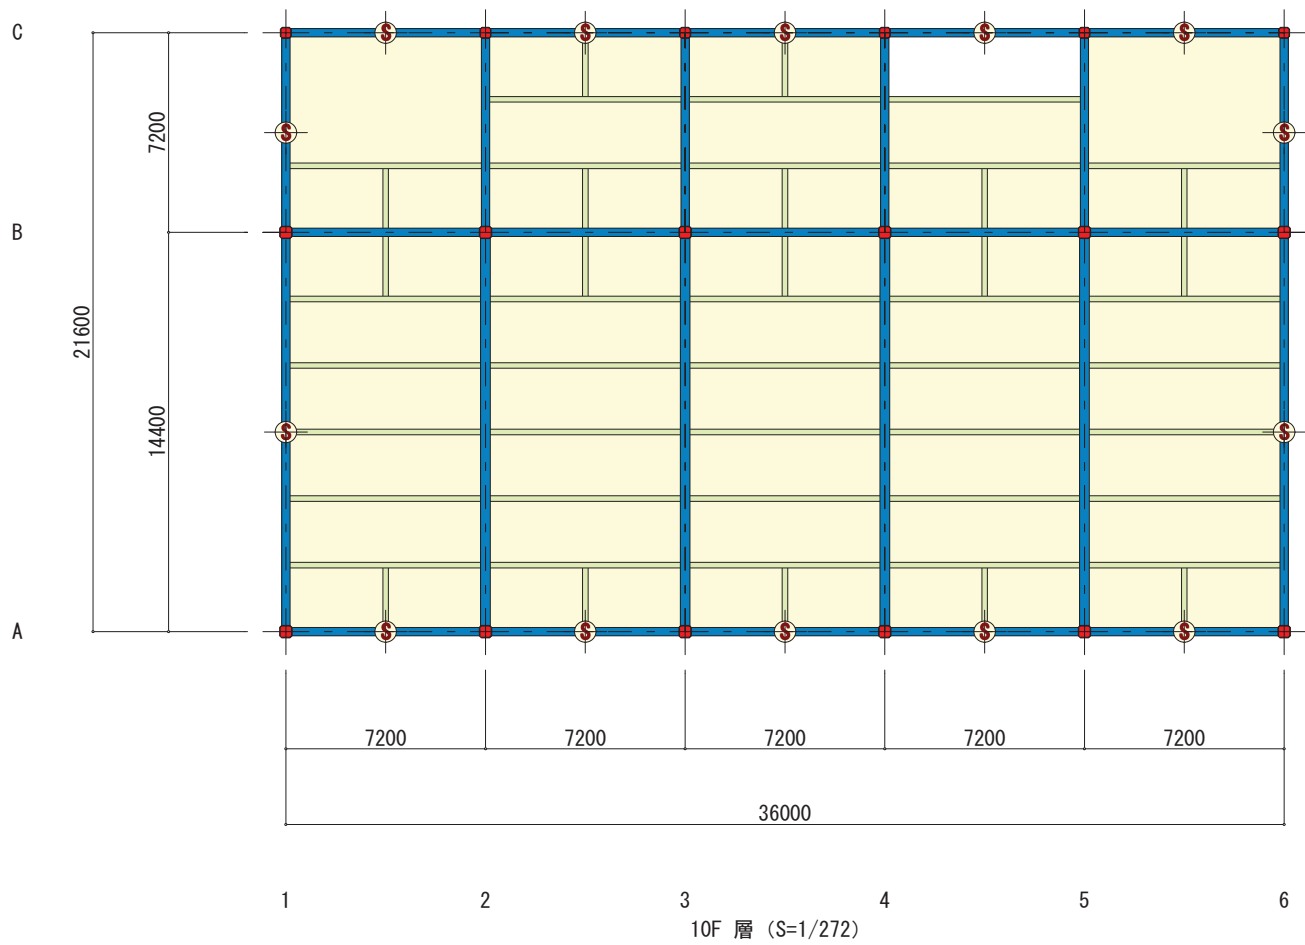


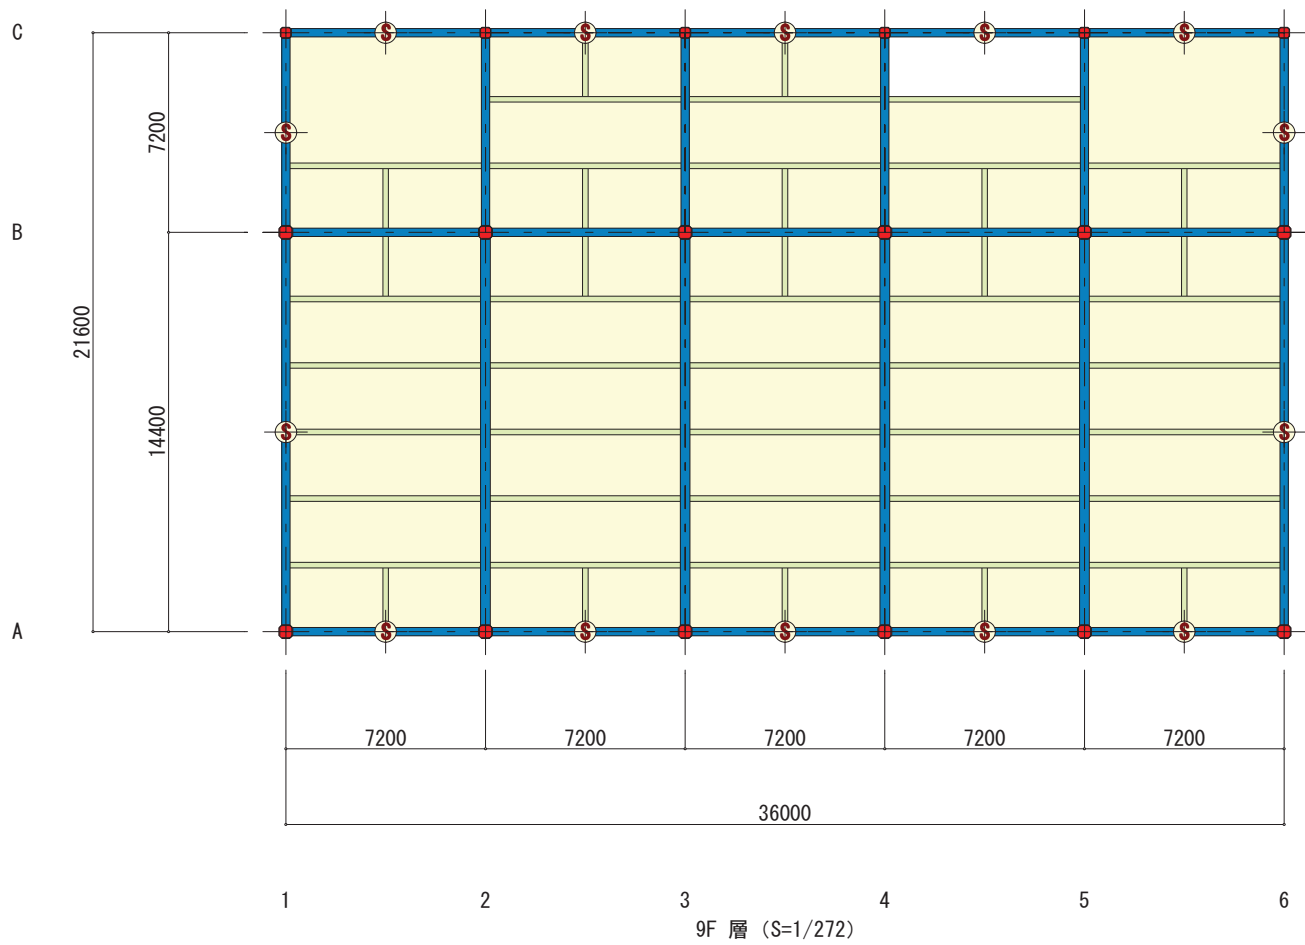


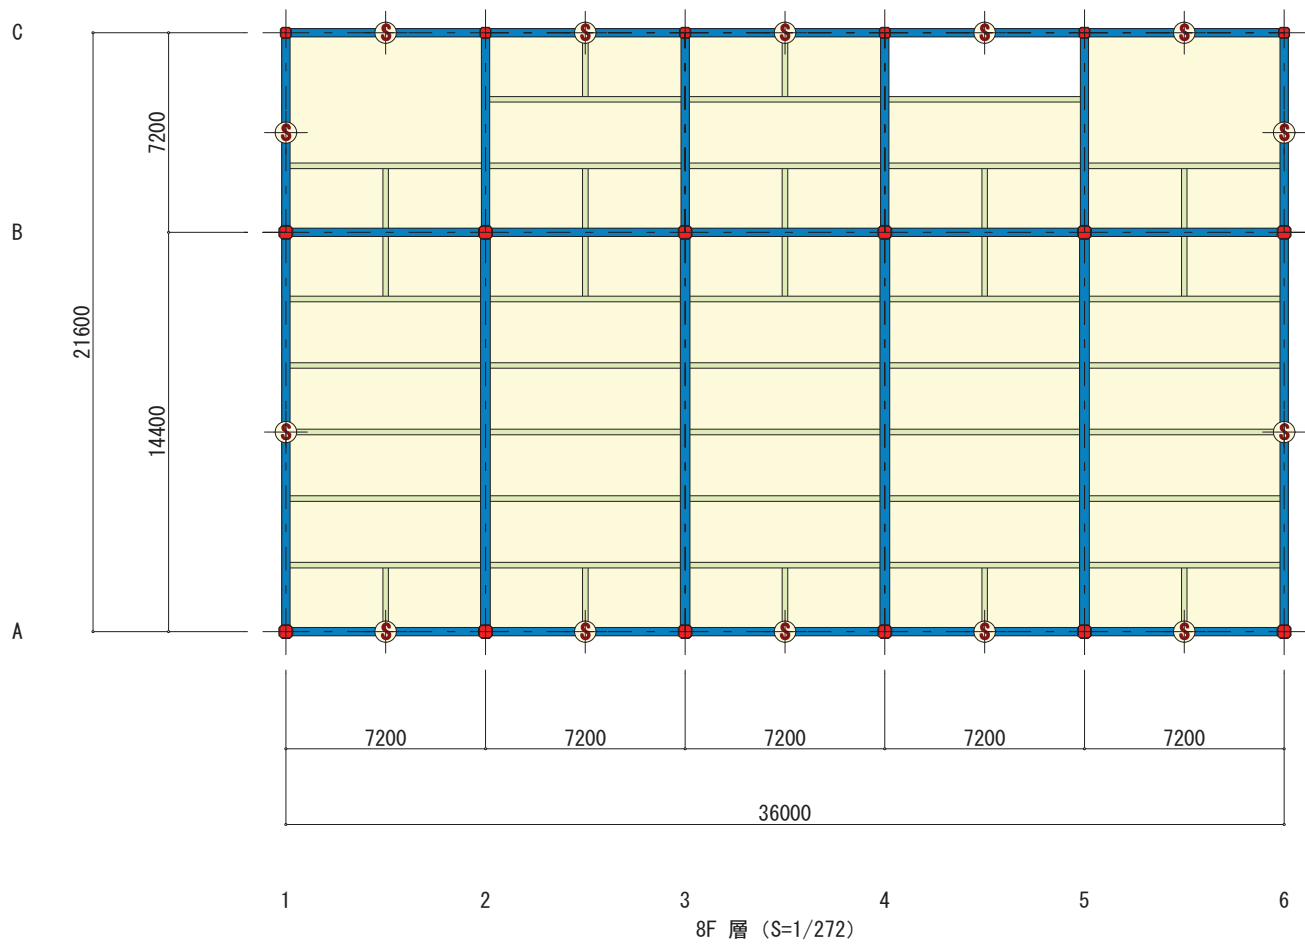


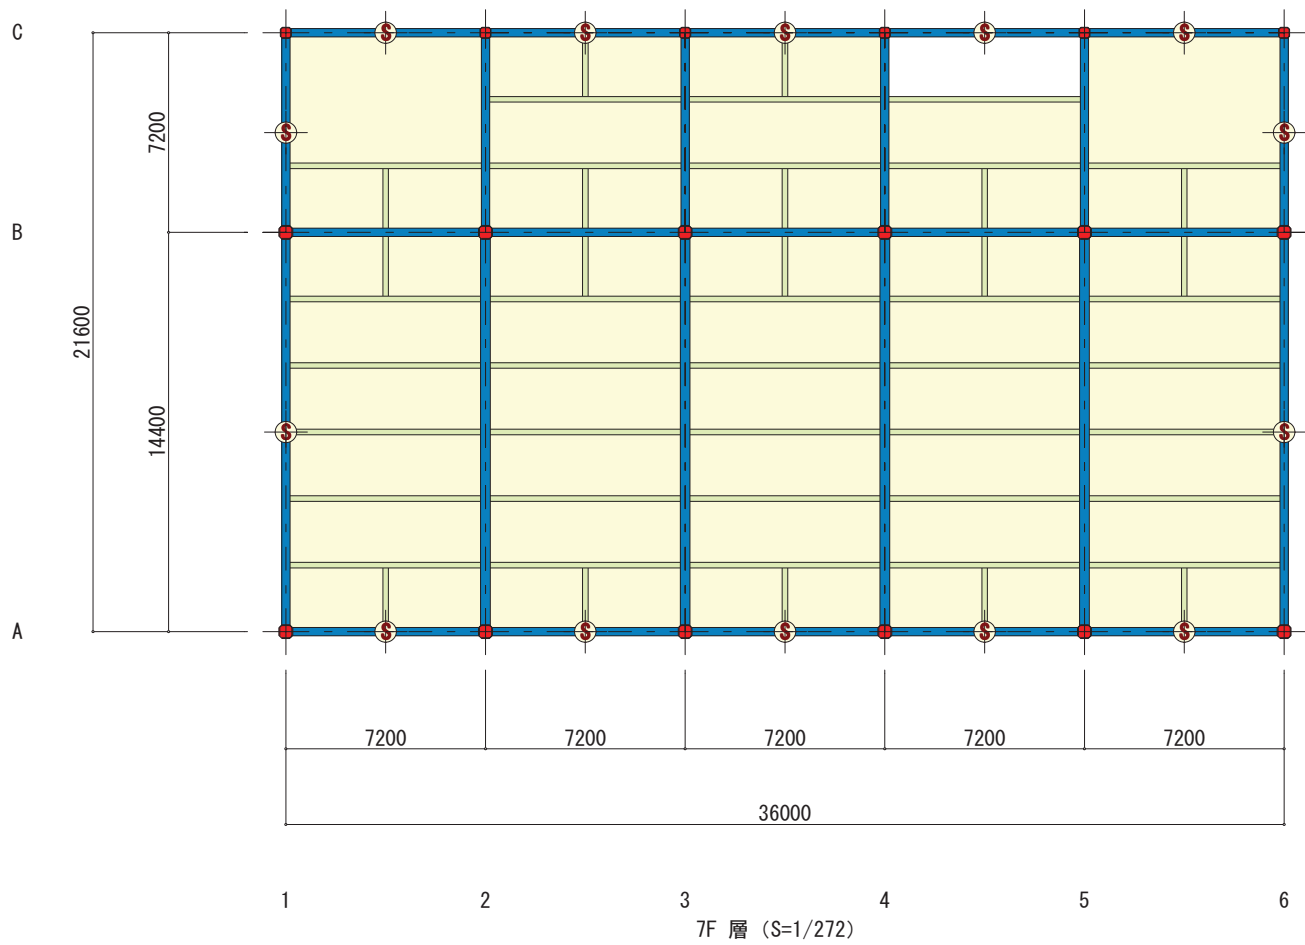


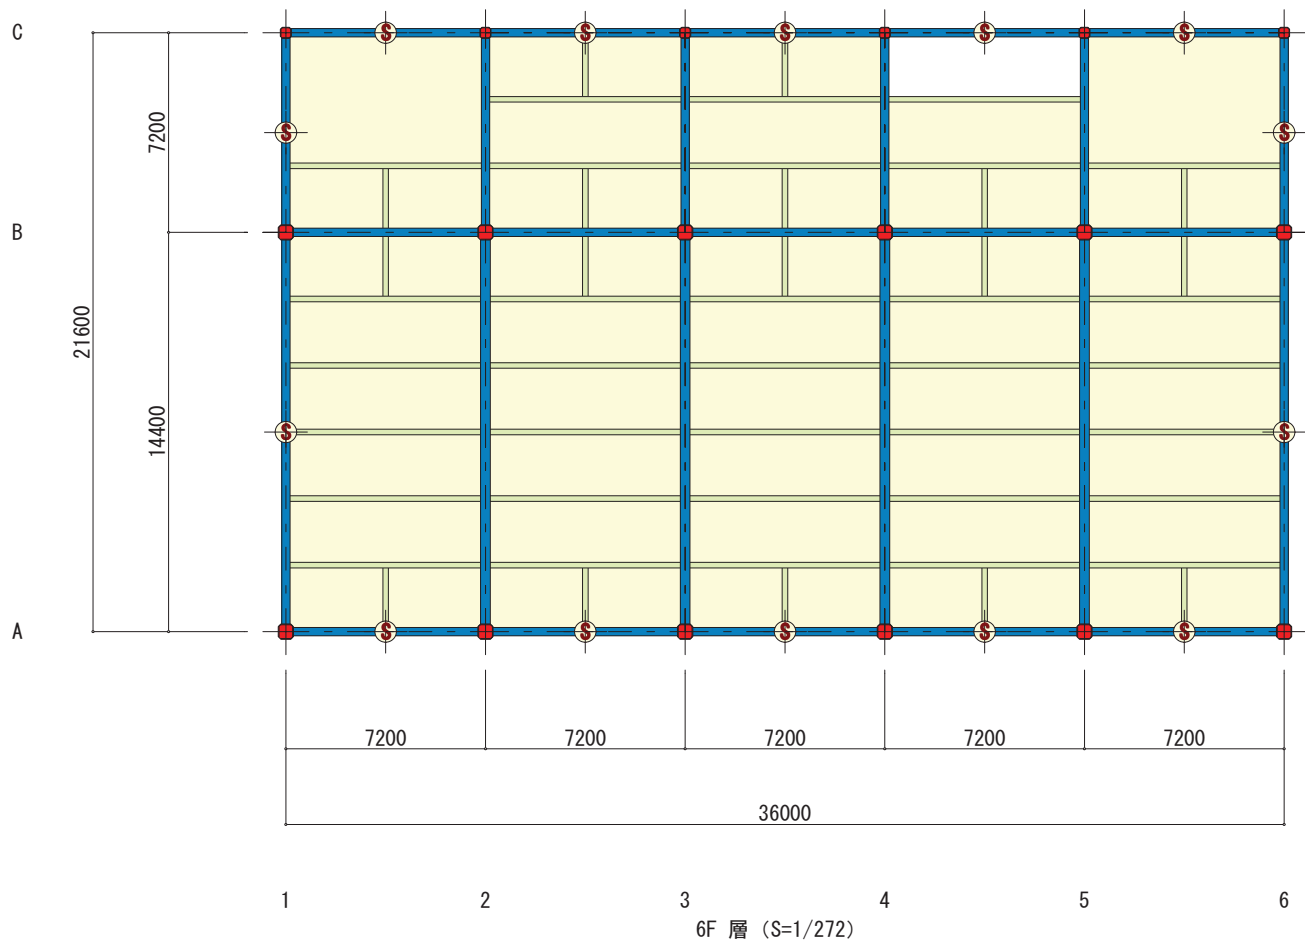


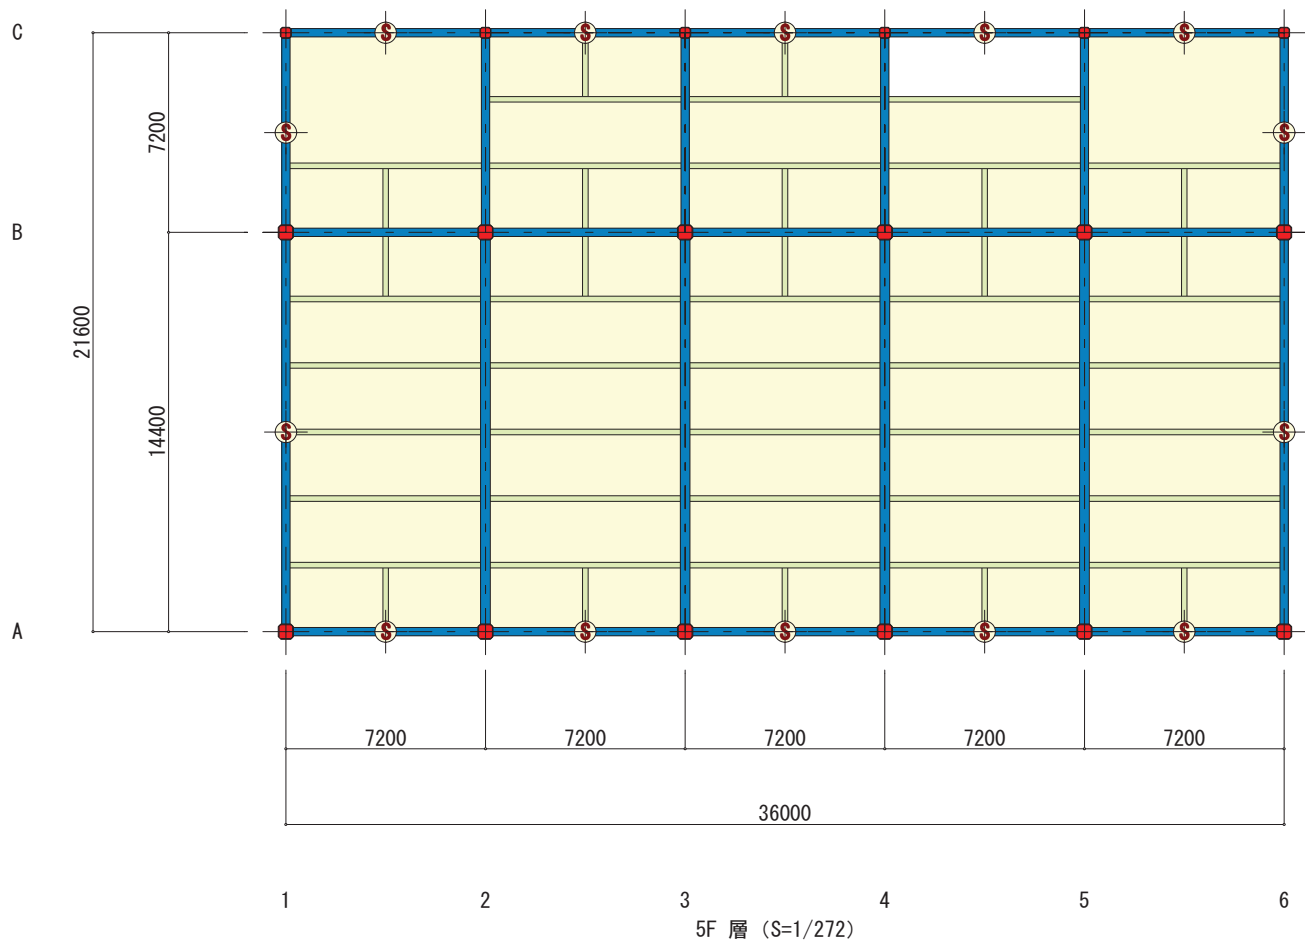

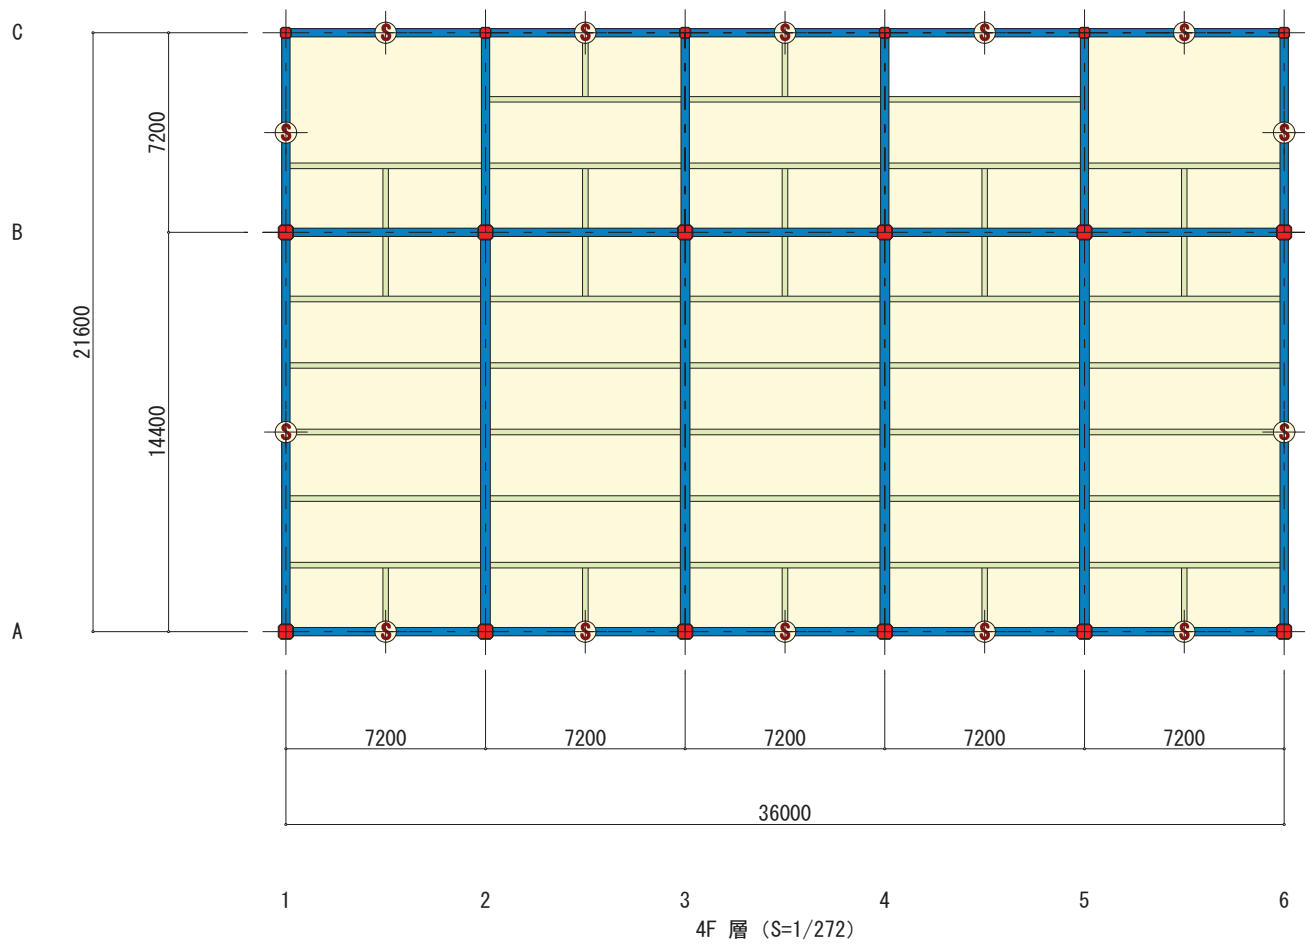

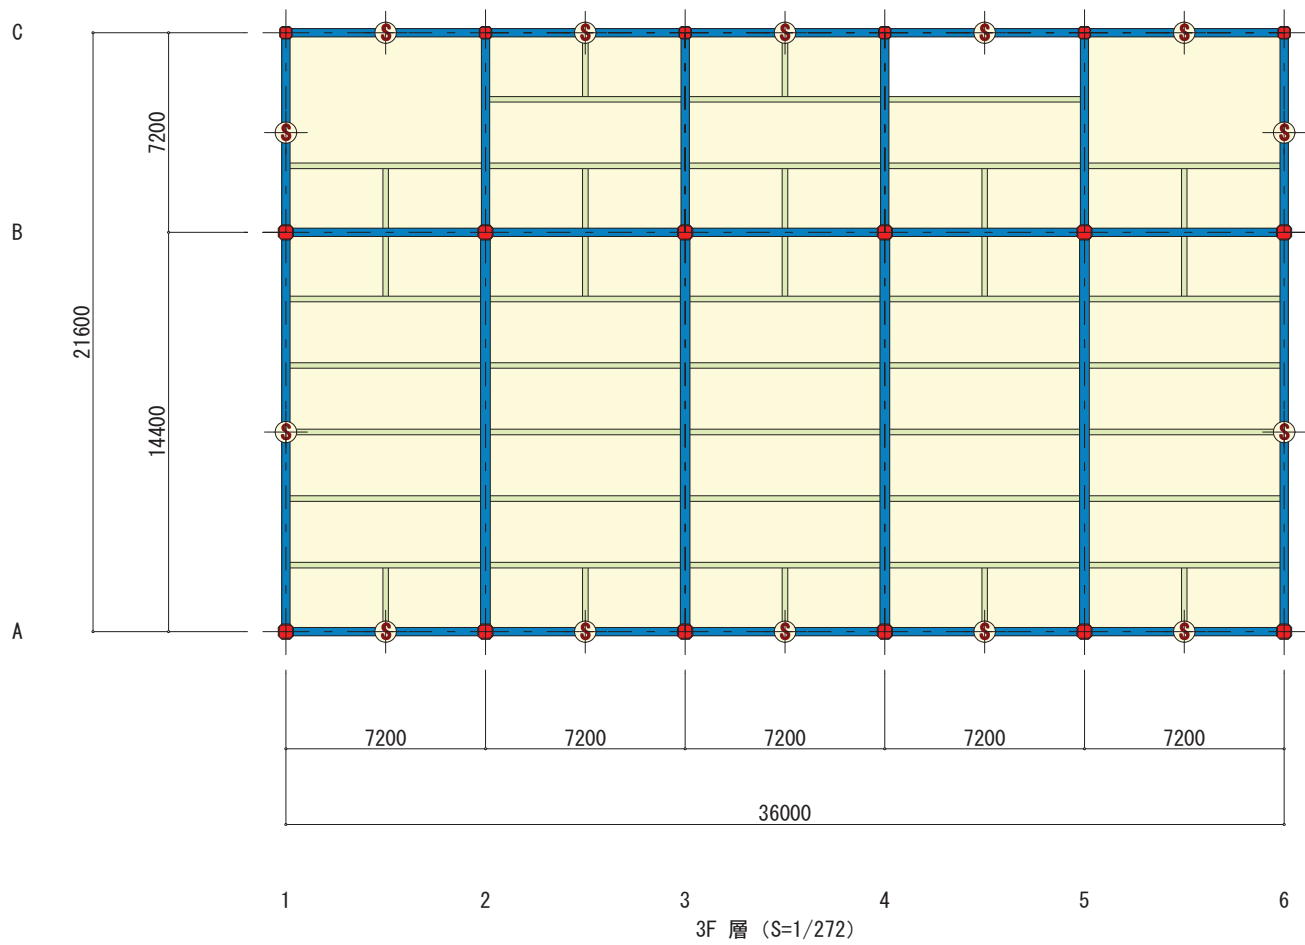

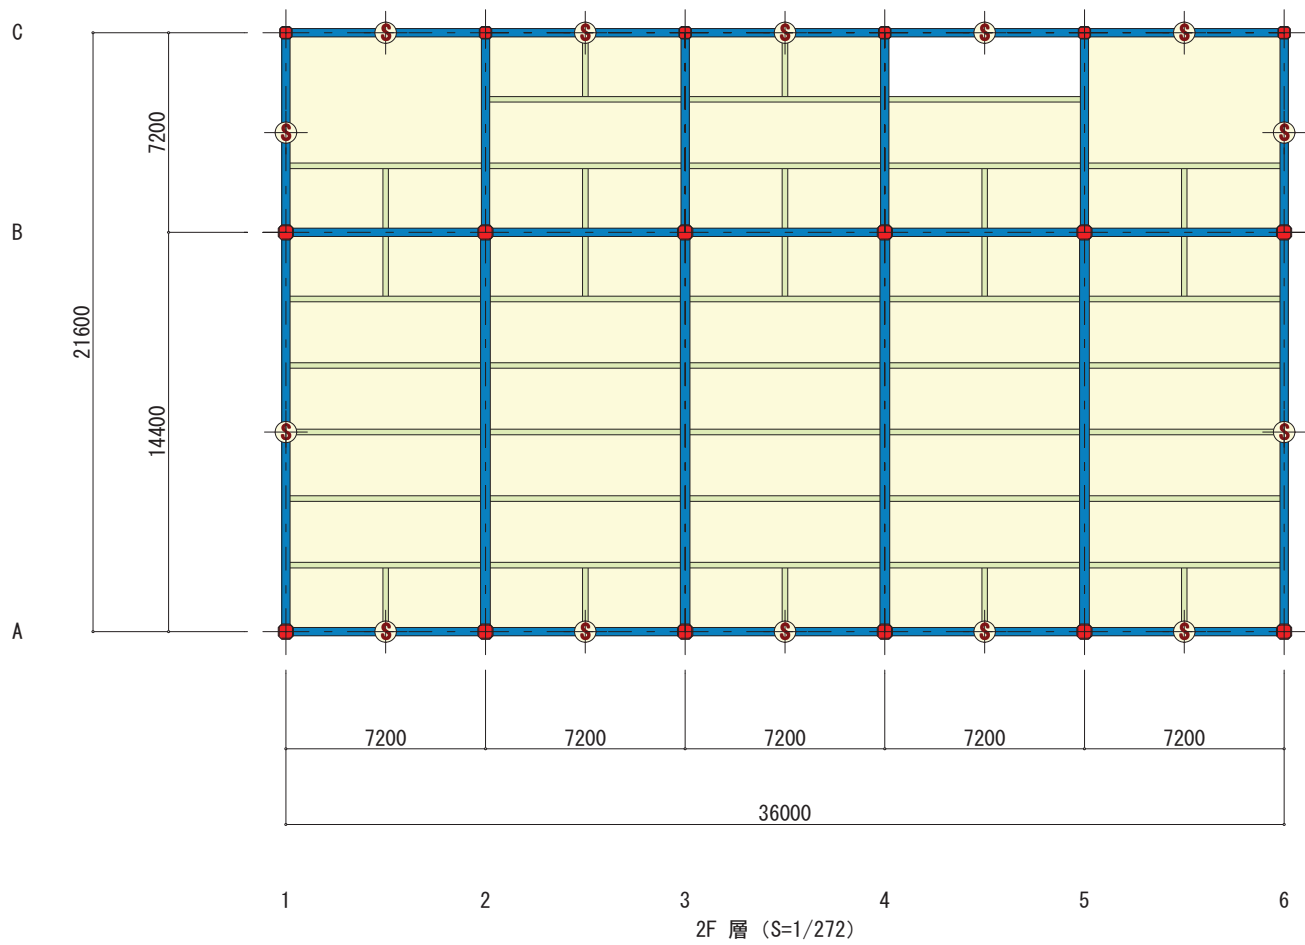

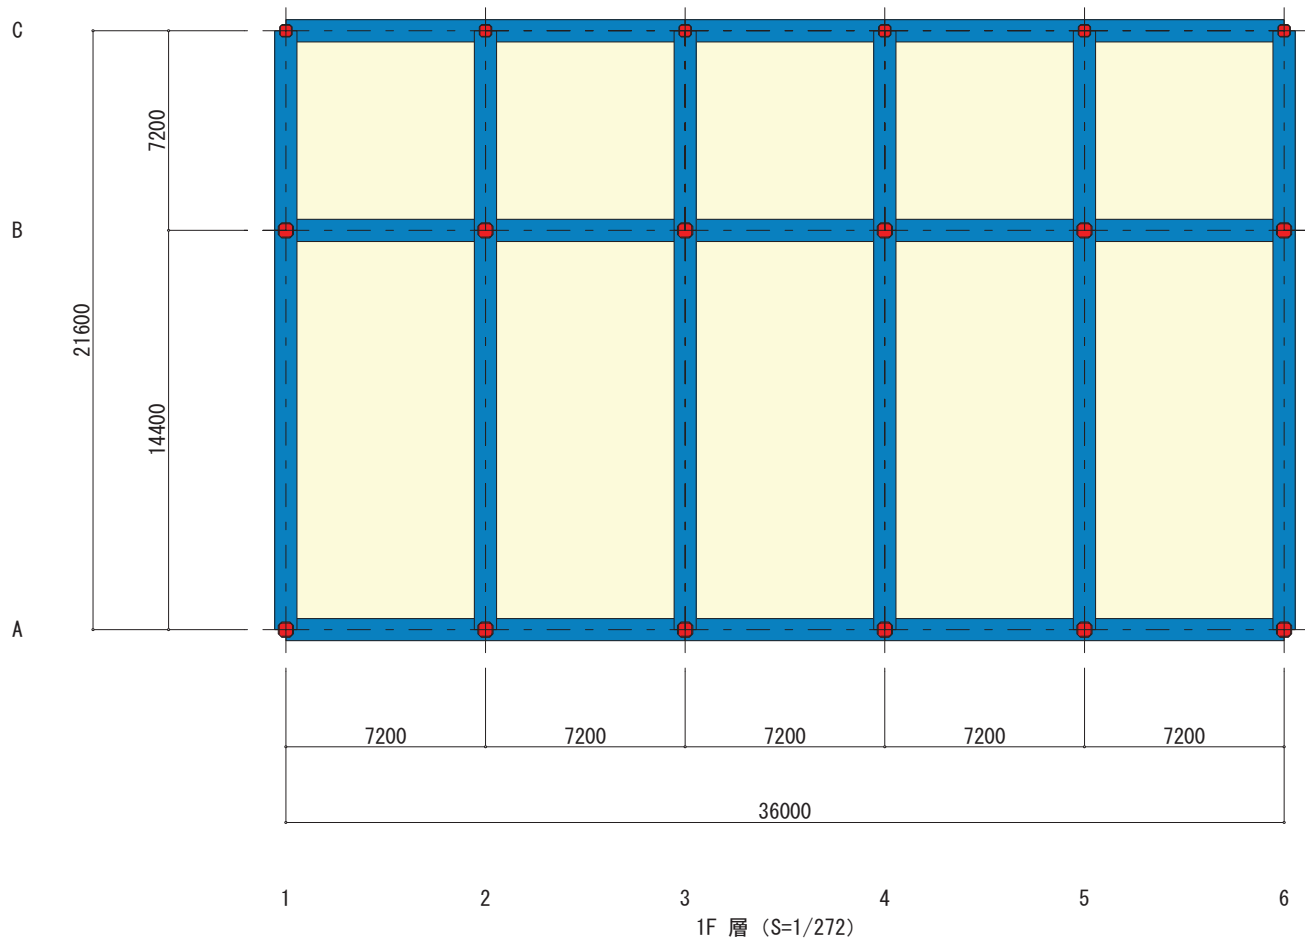

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重

LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
8F	B	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
	1	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
3F	A	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
RC、SRC造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

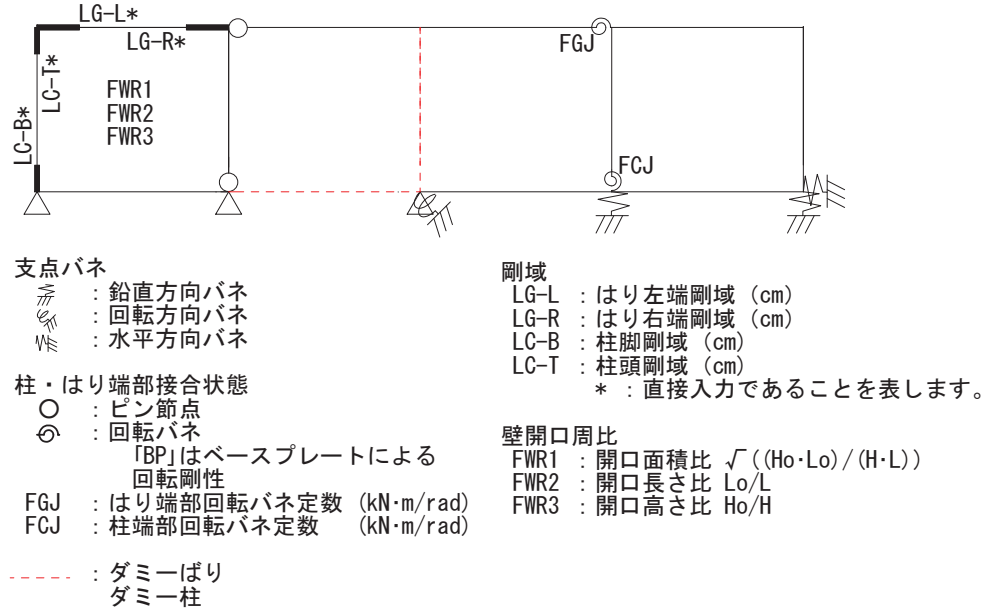


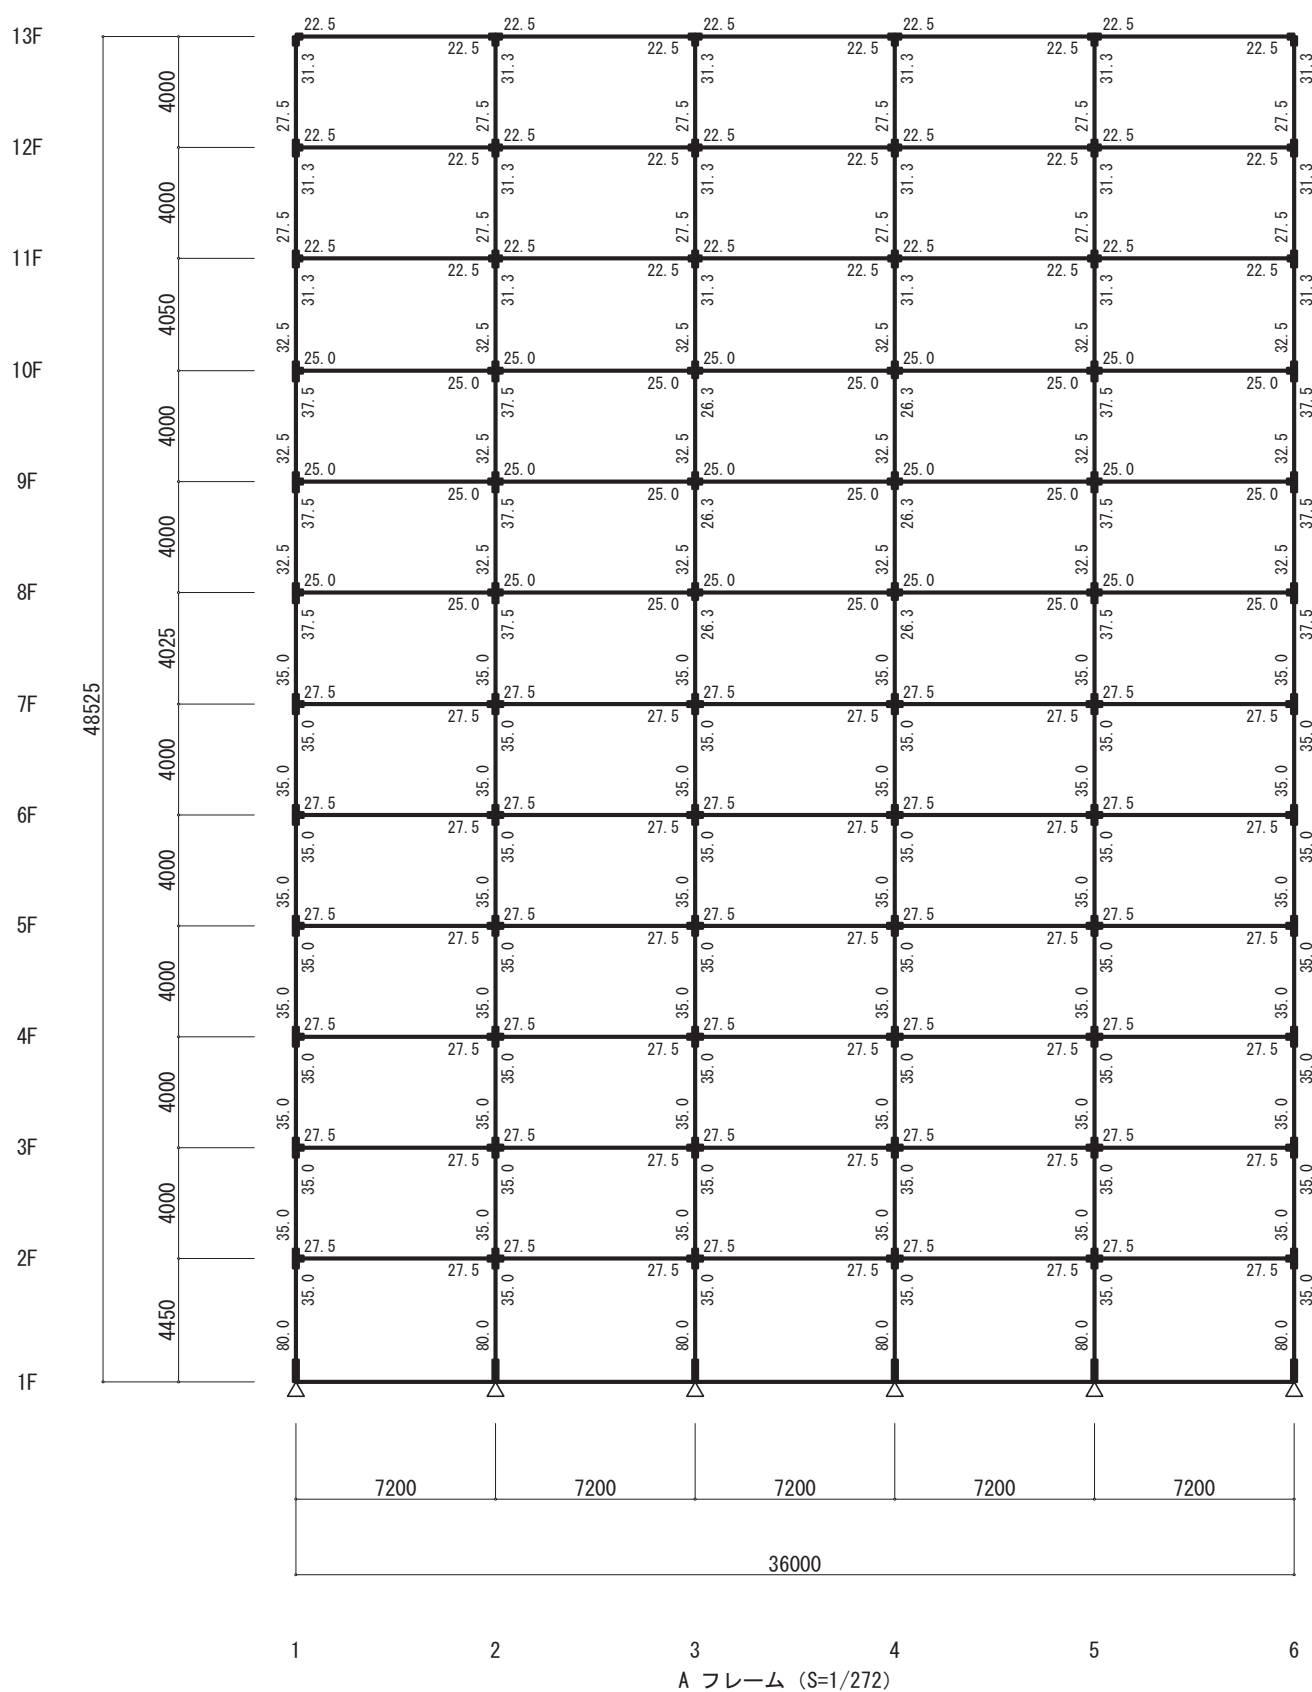


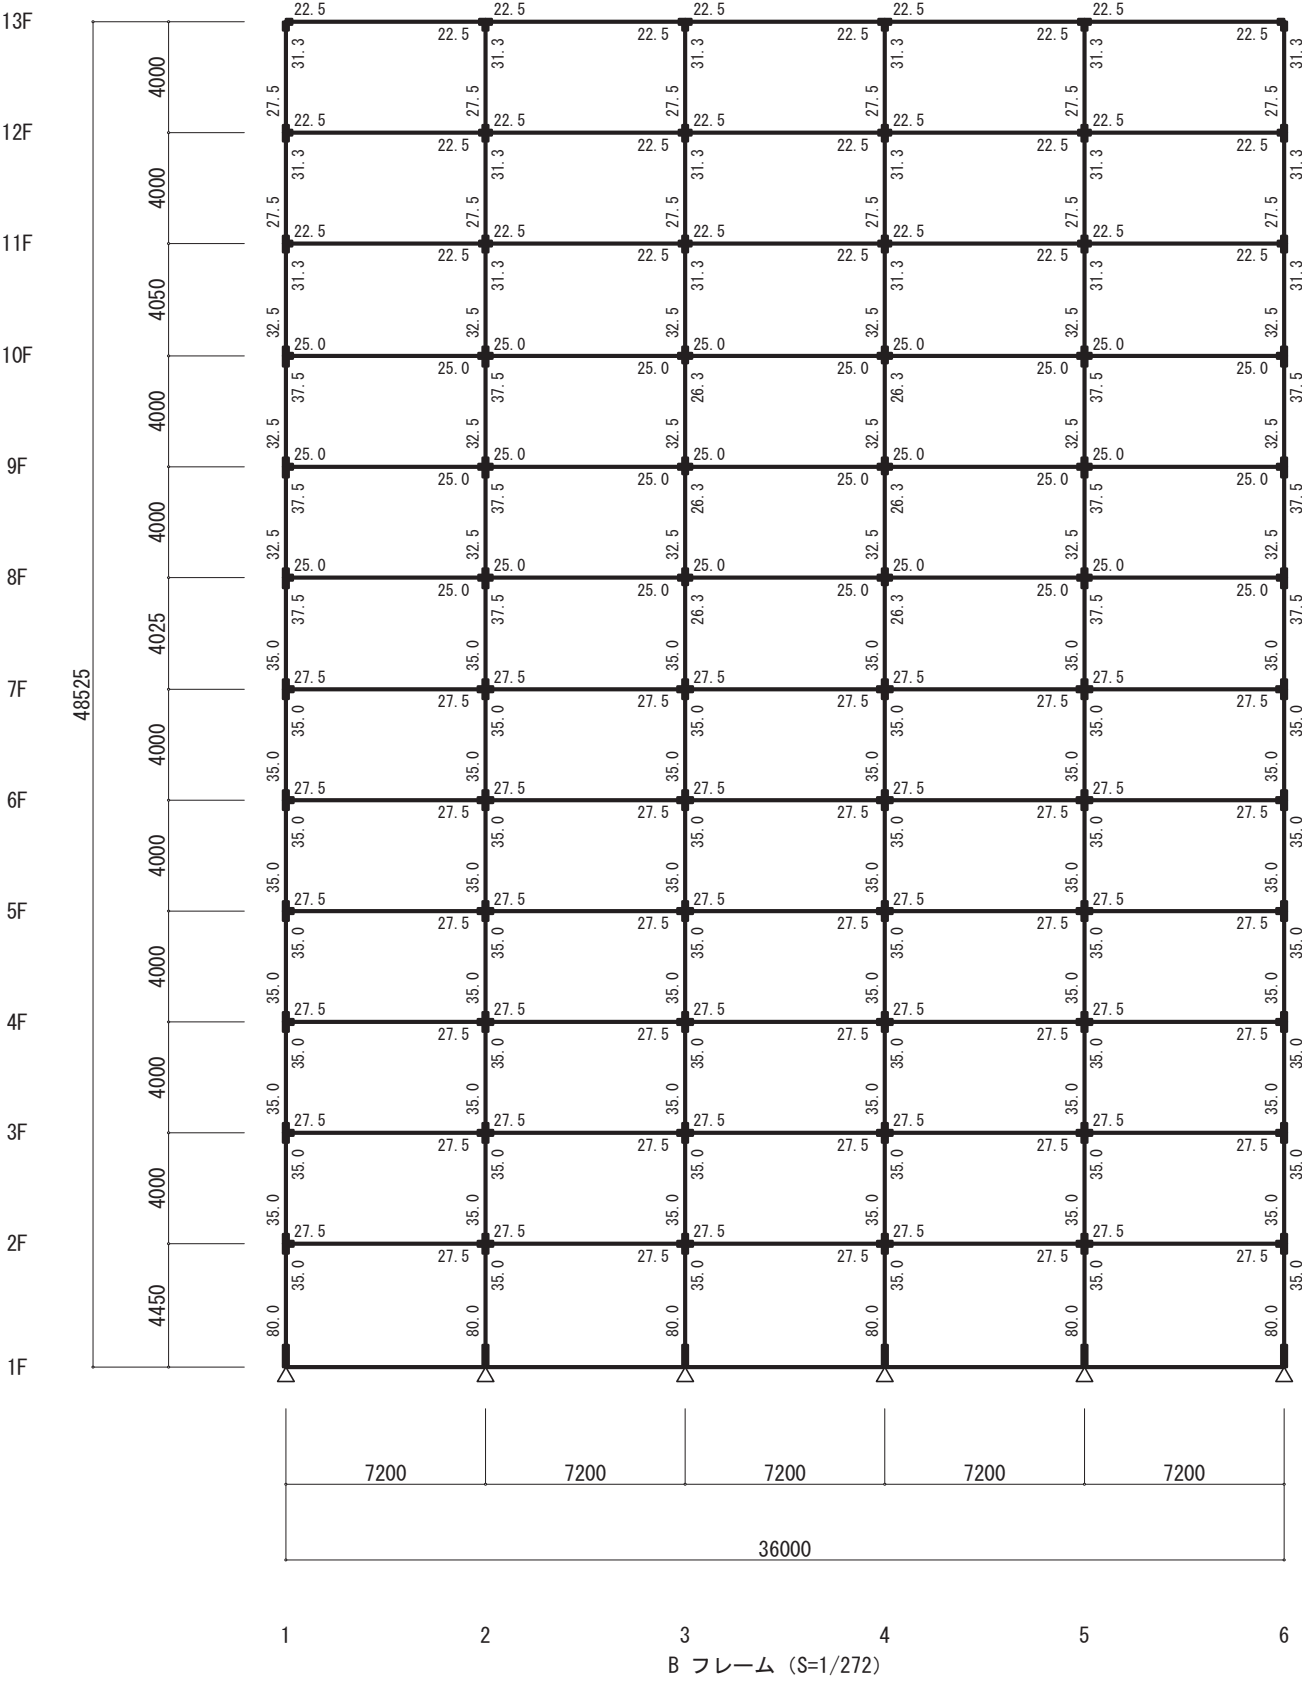


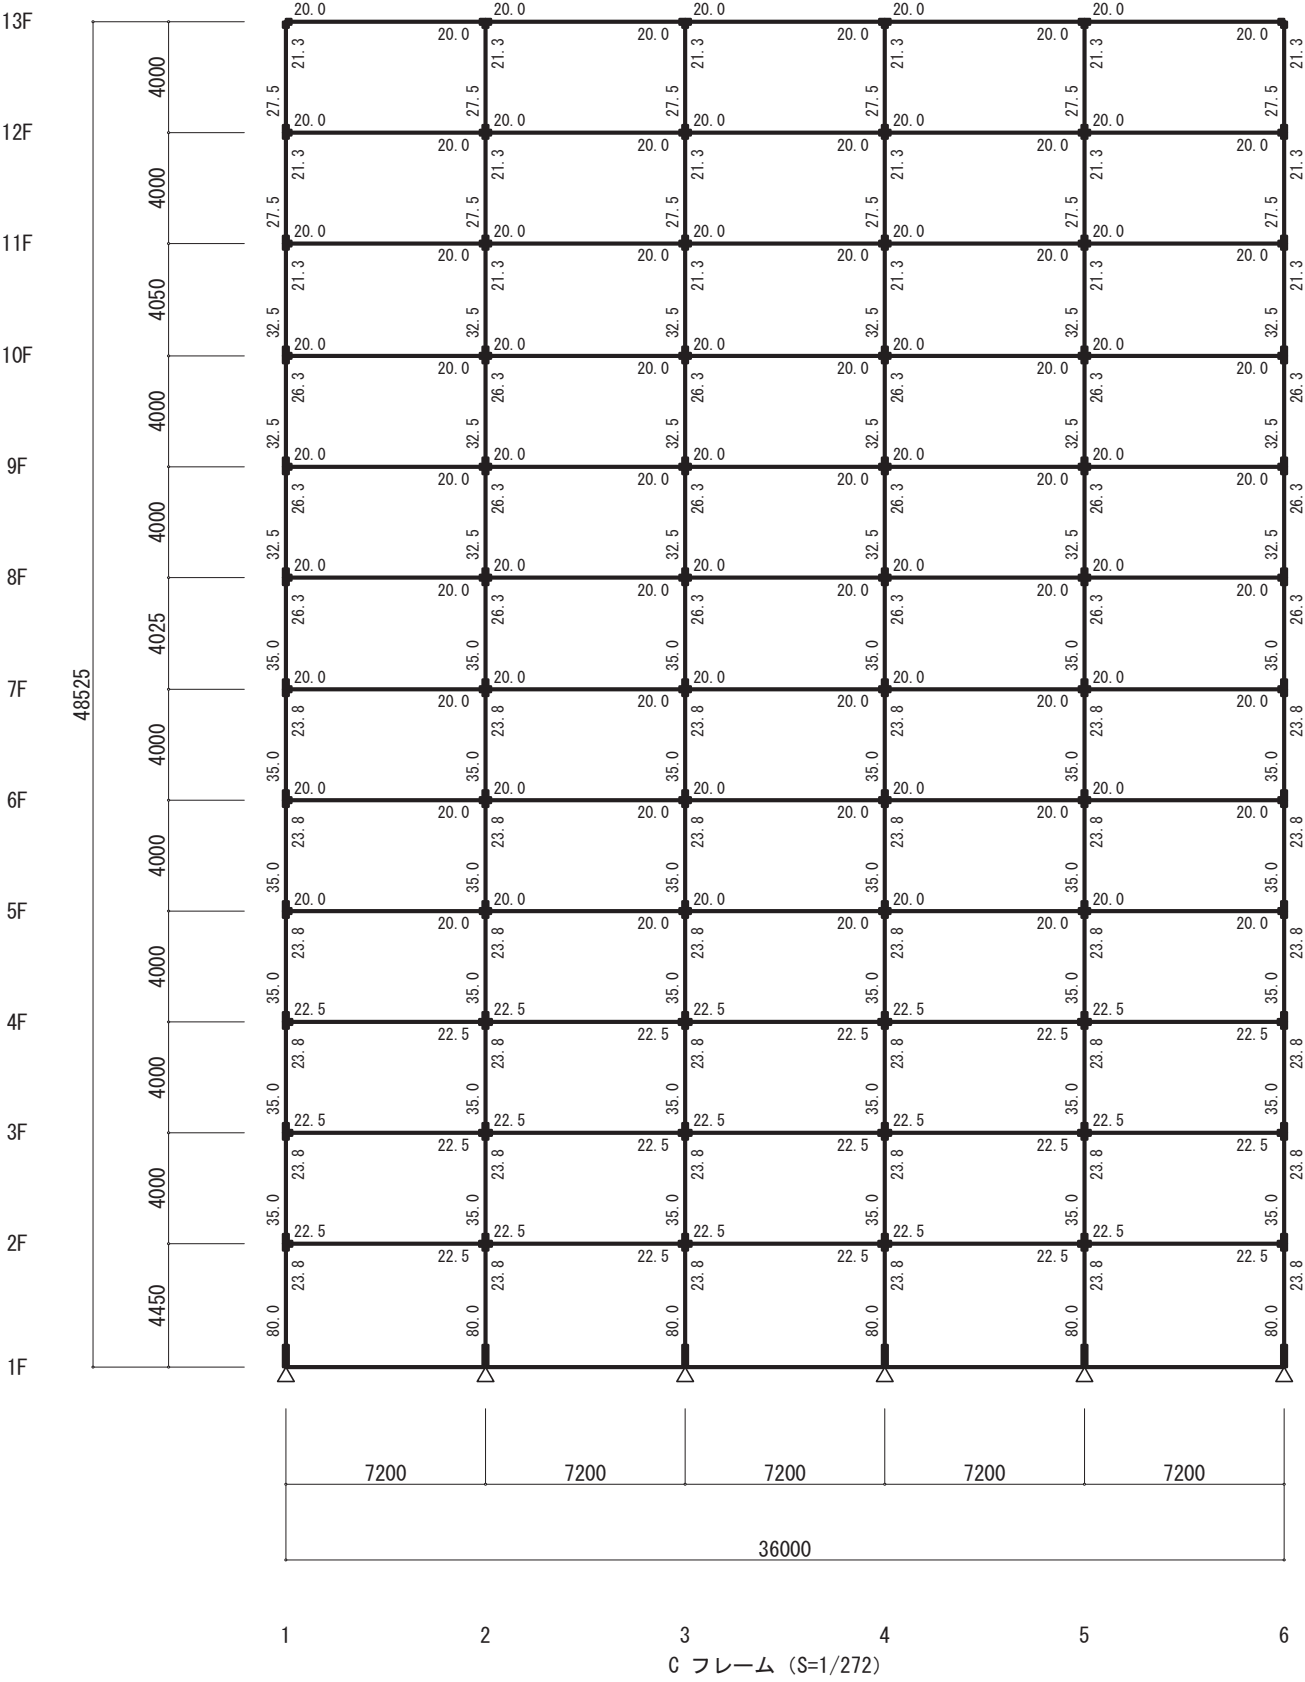


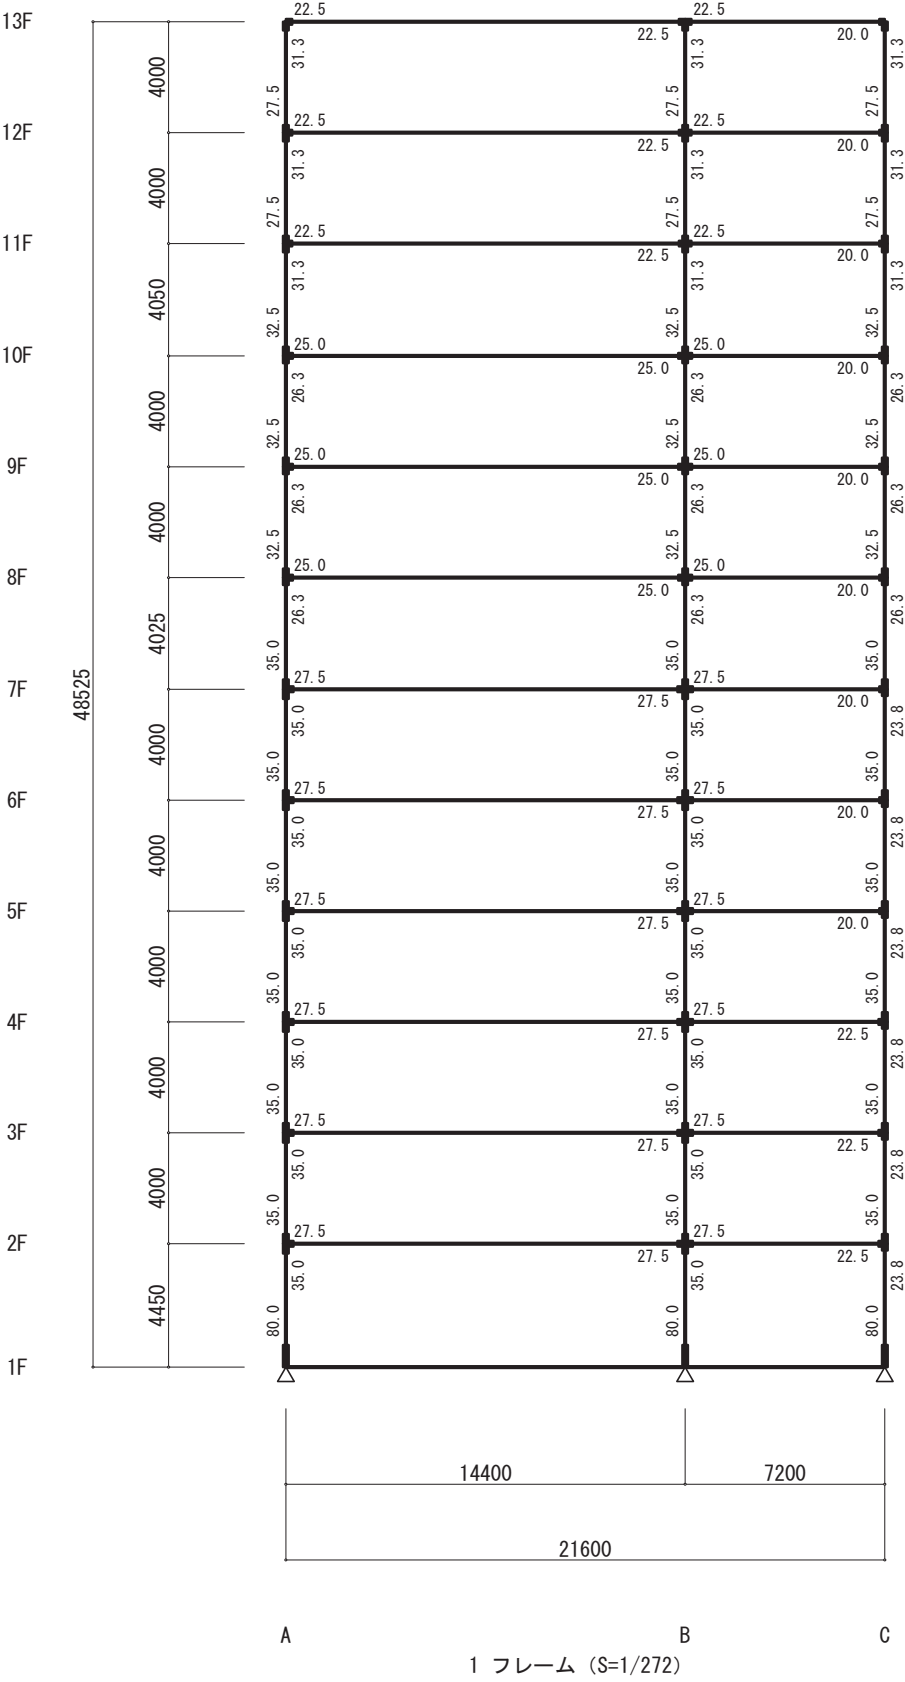


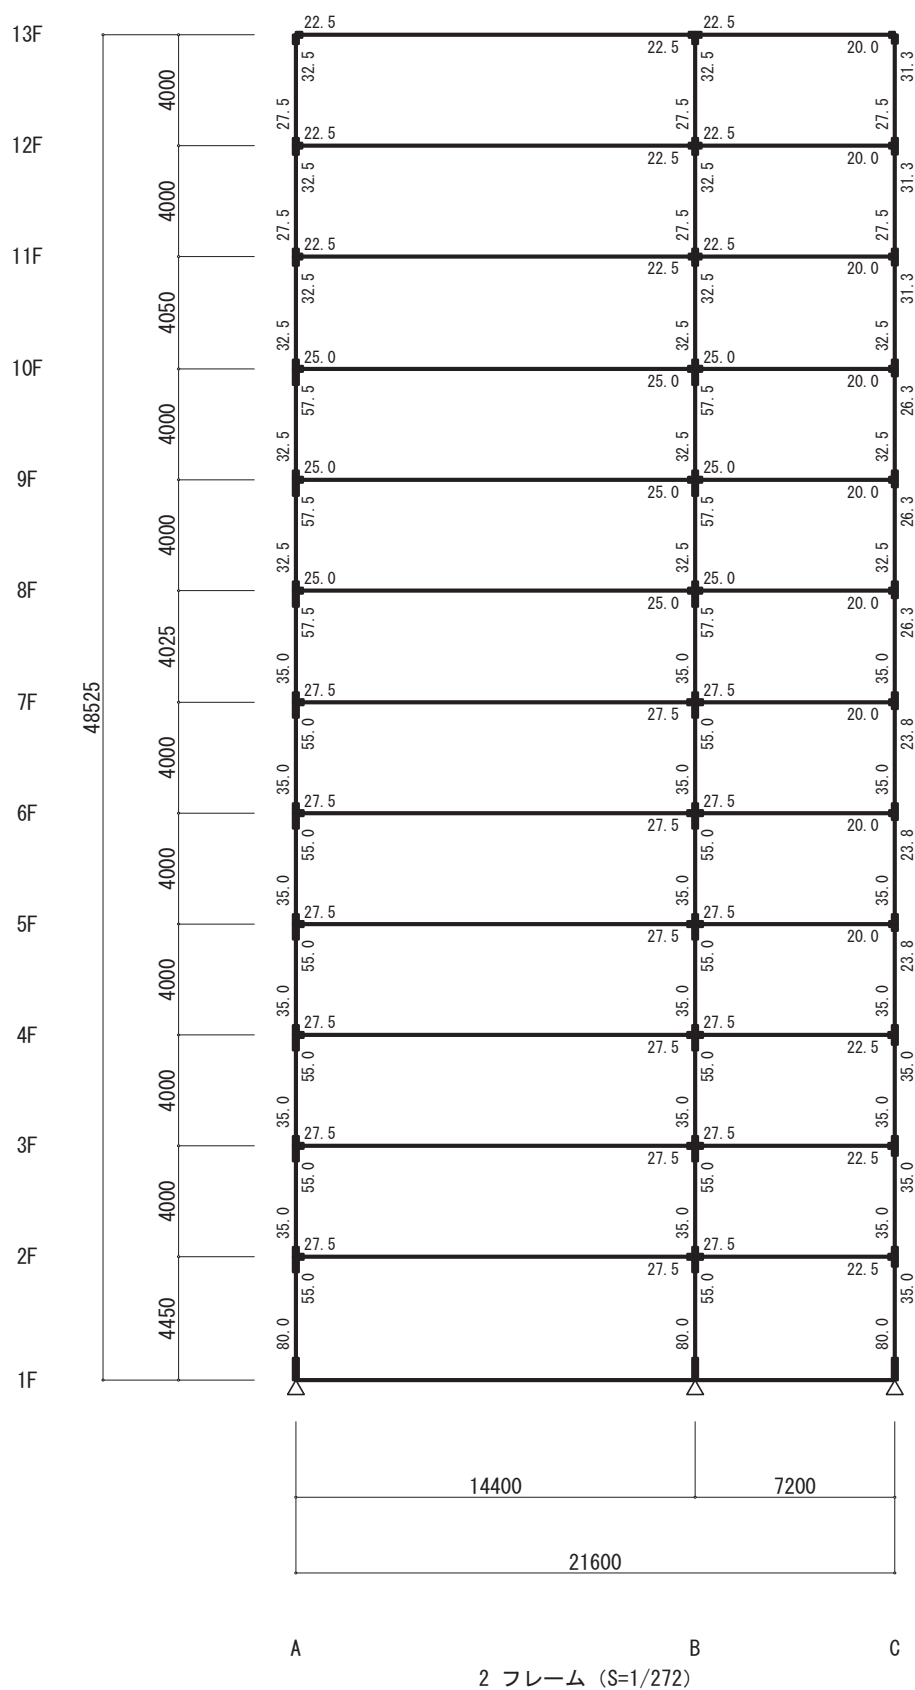

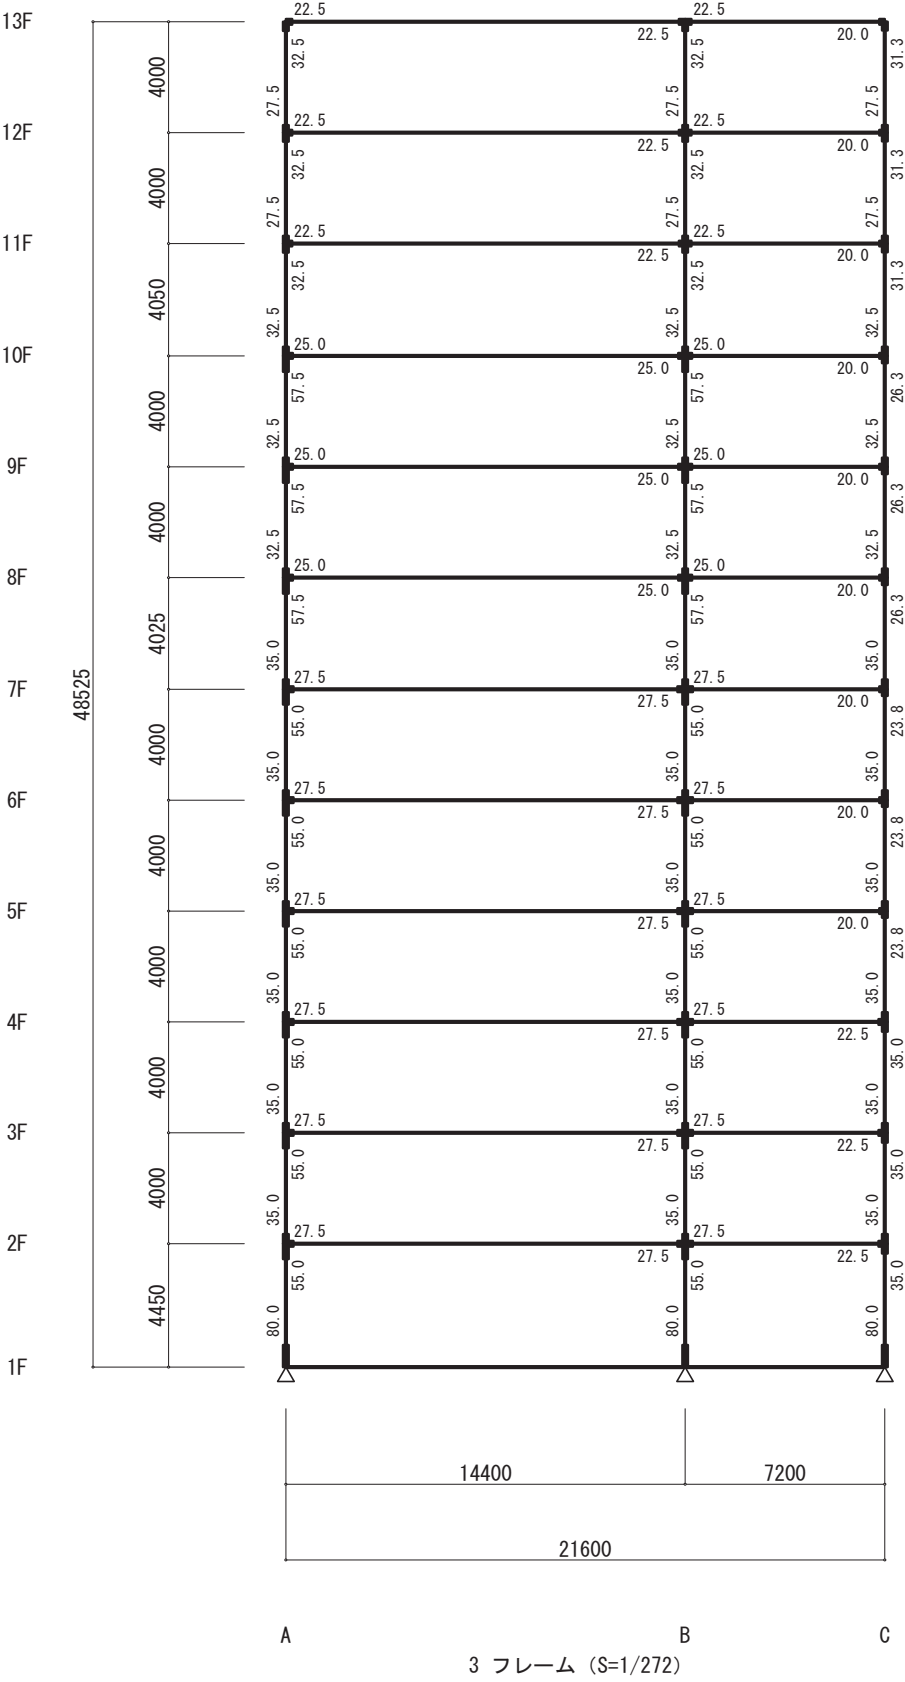


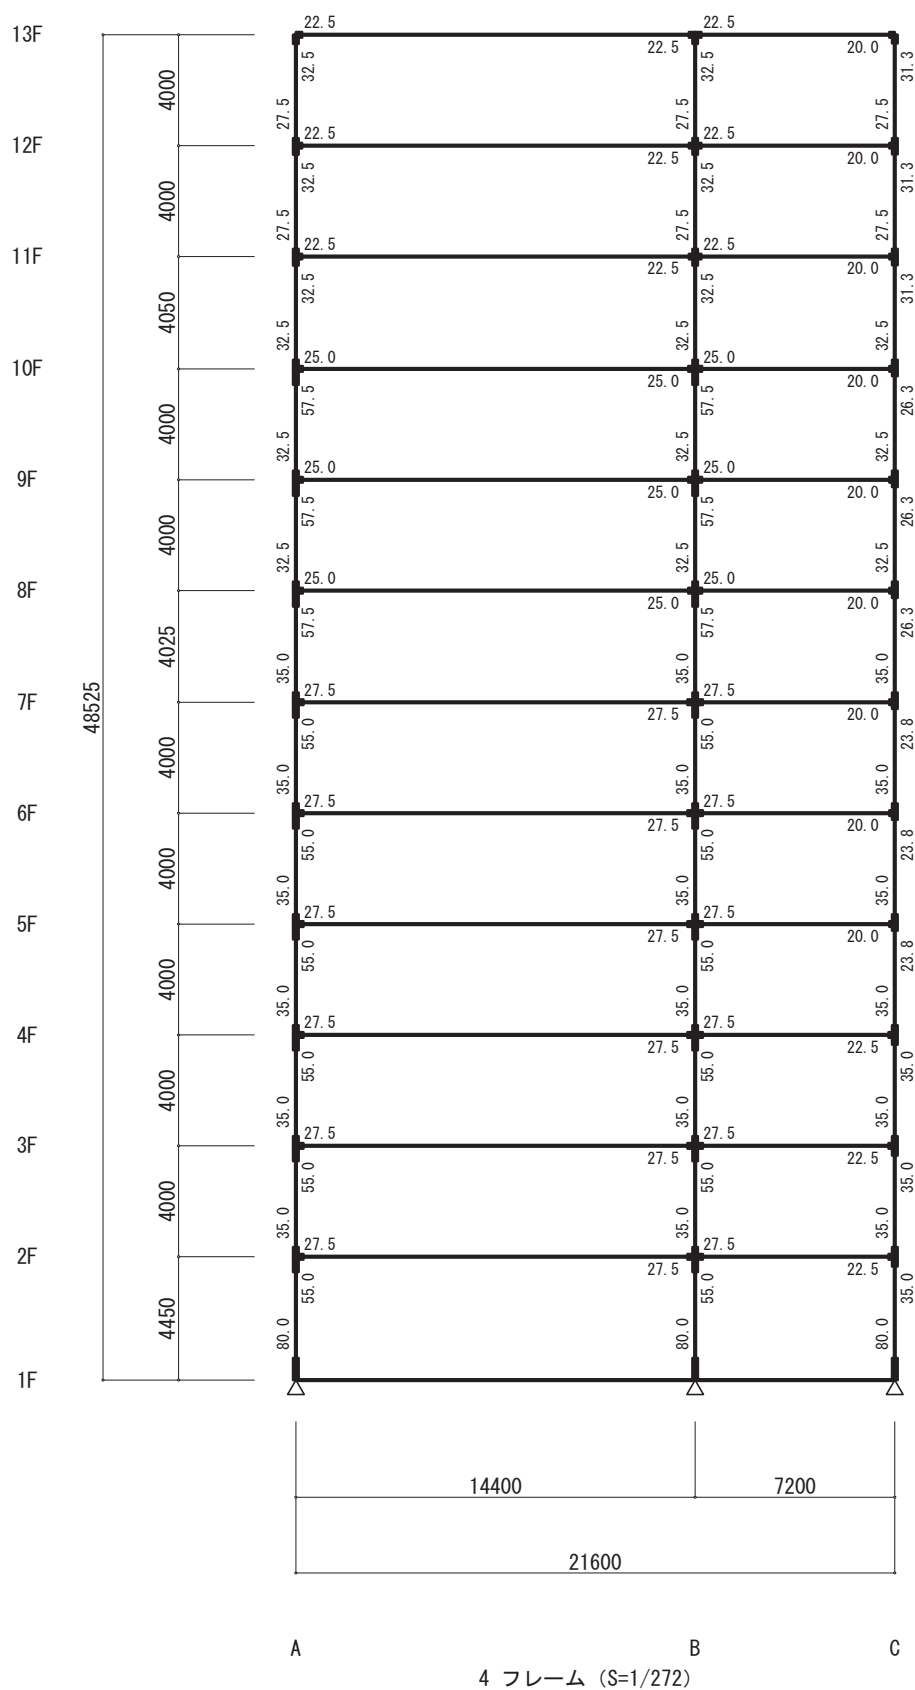

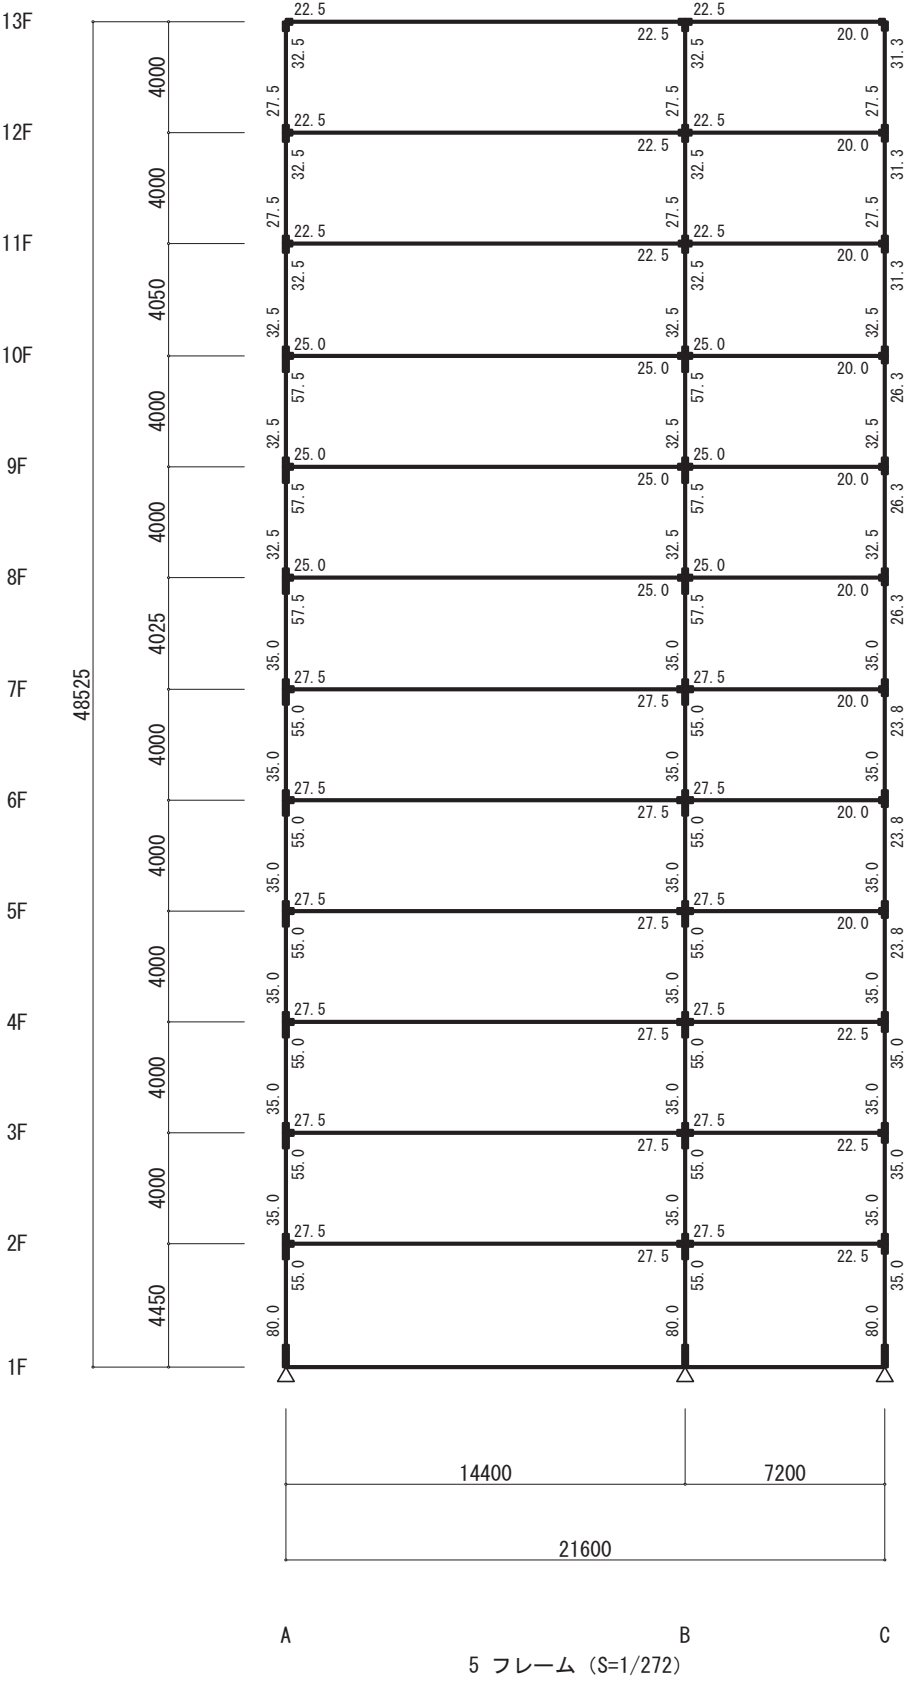

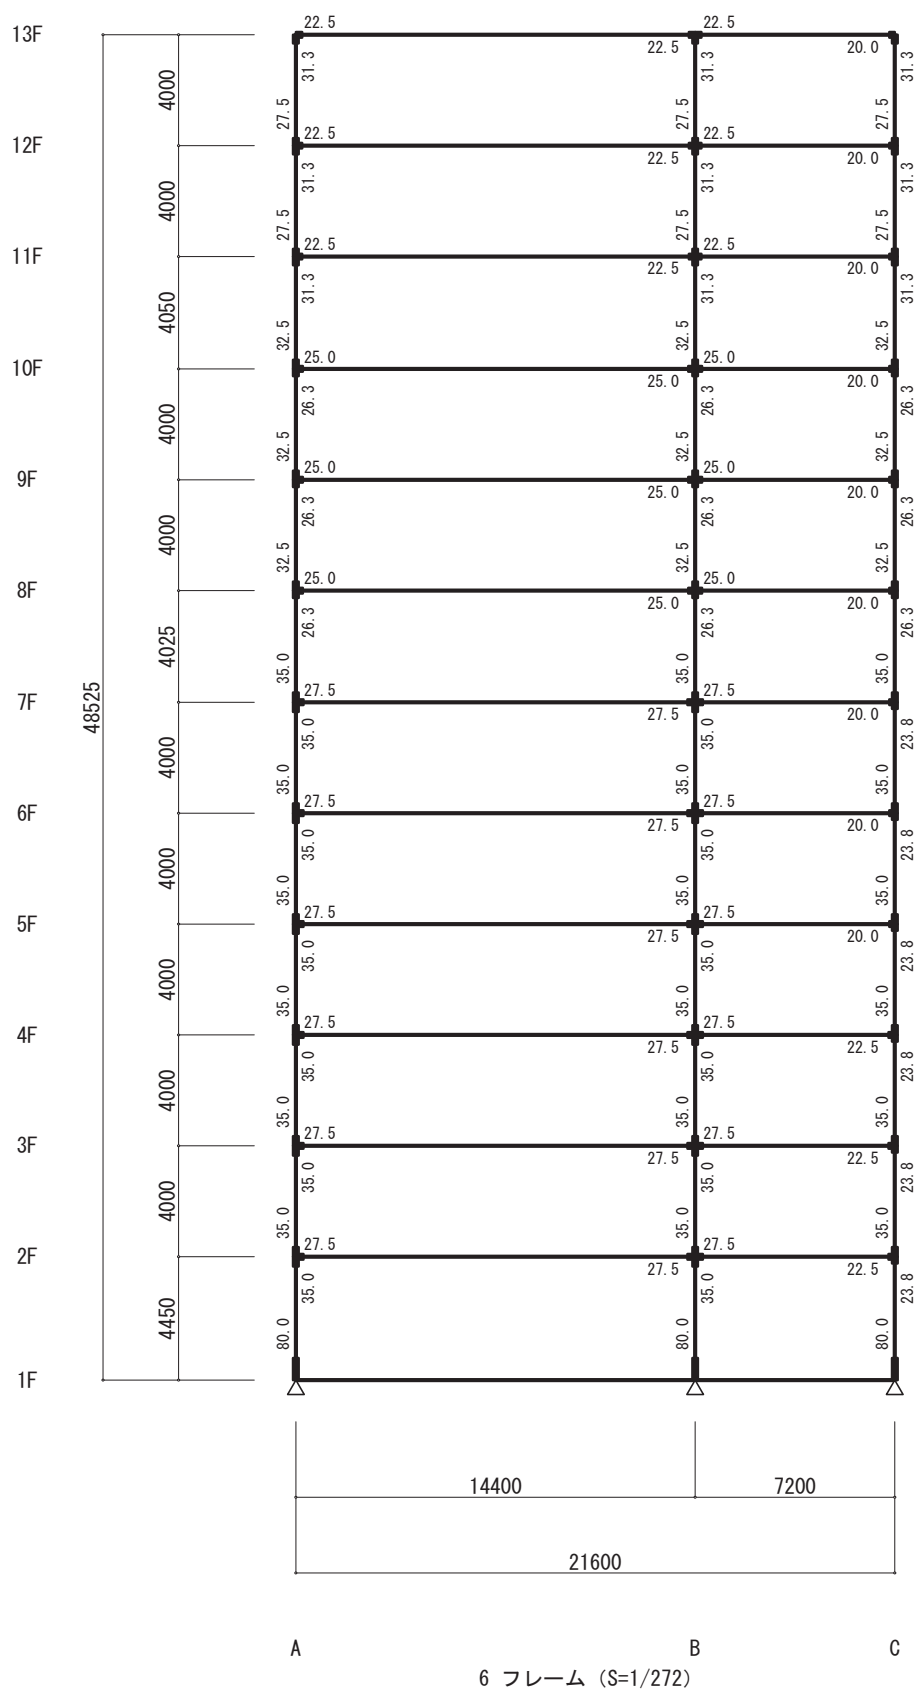

I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

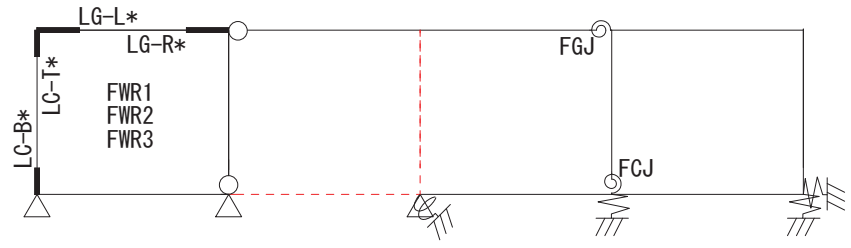

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態


 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)


----- : ダミーばり
 : ダミー柱
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

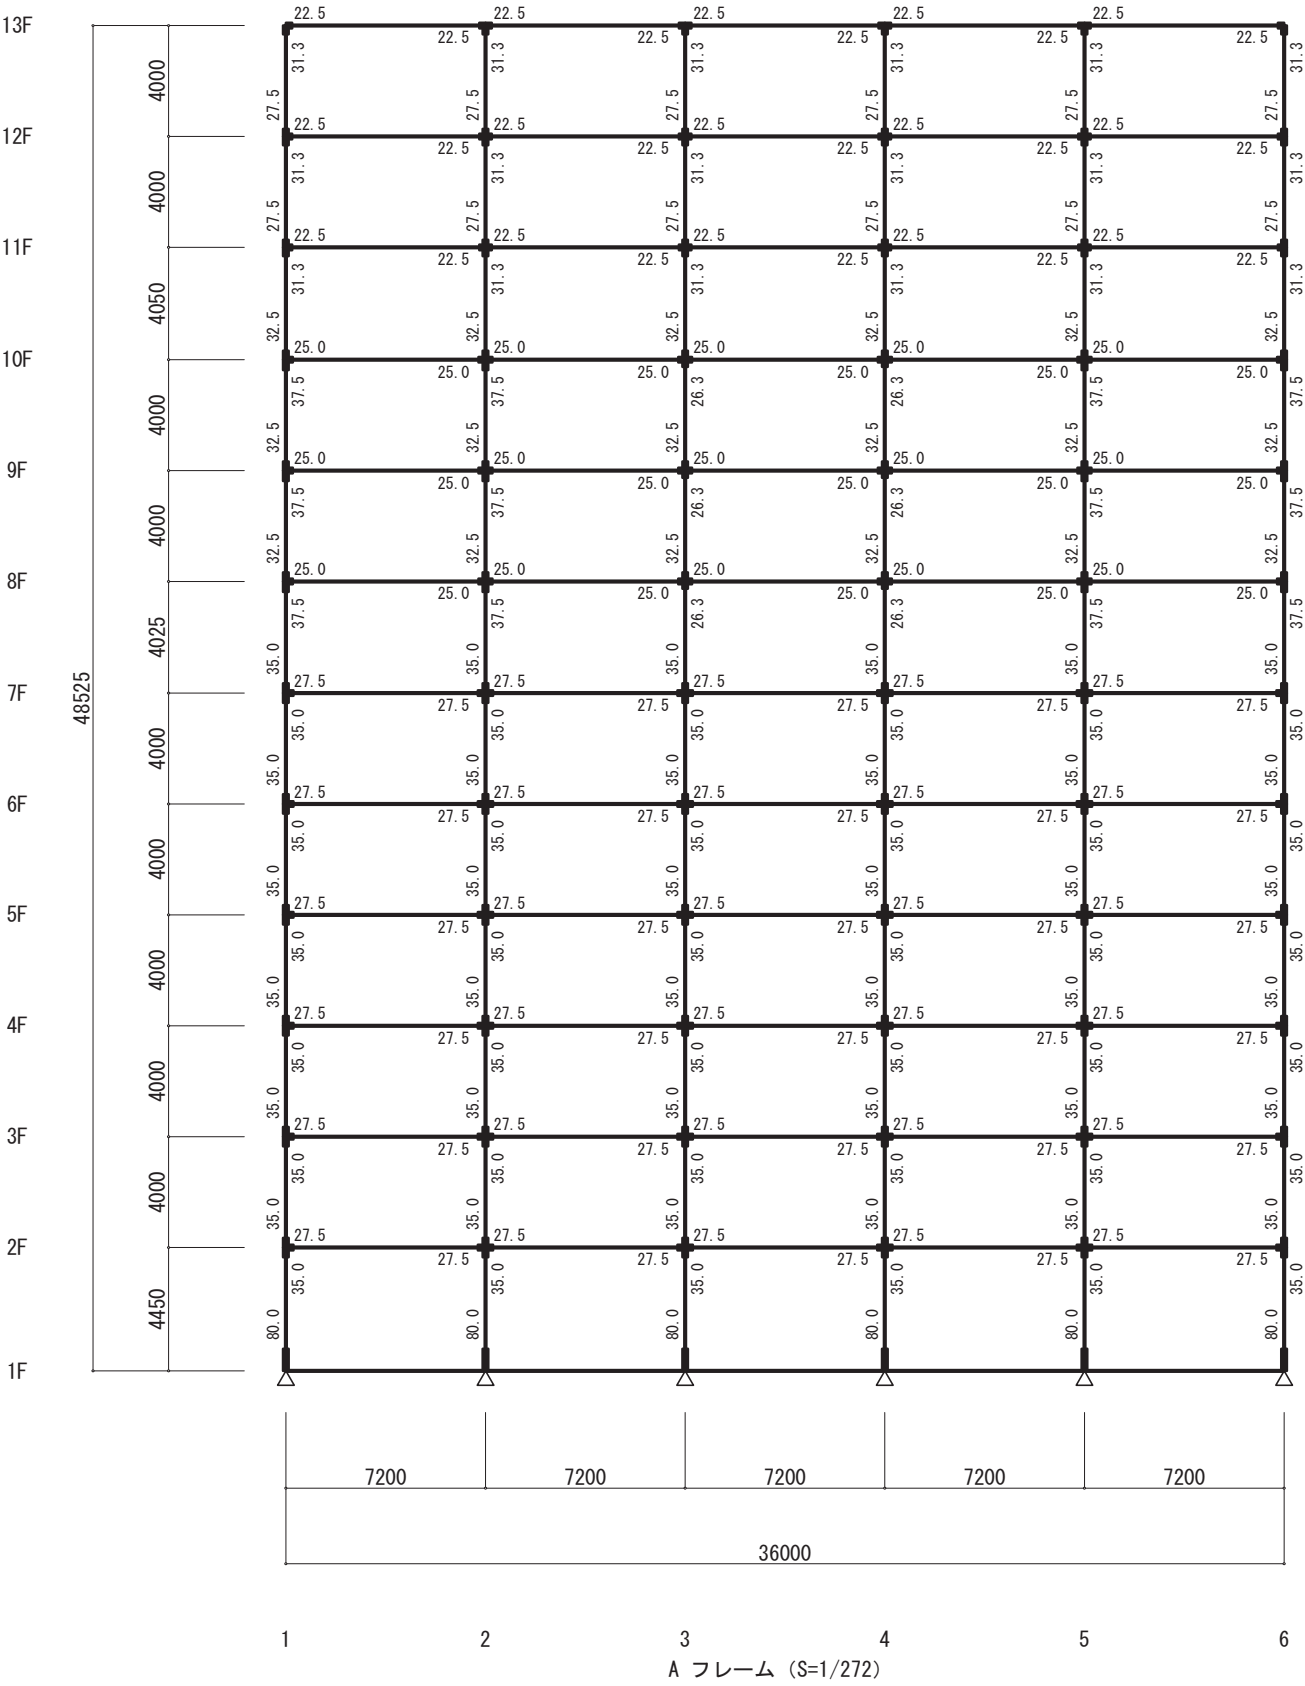


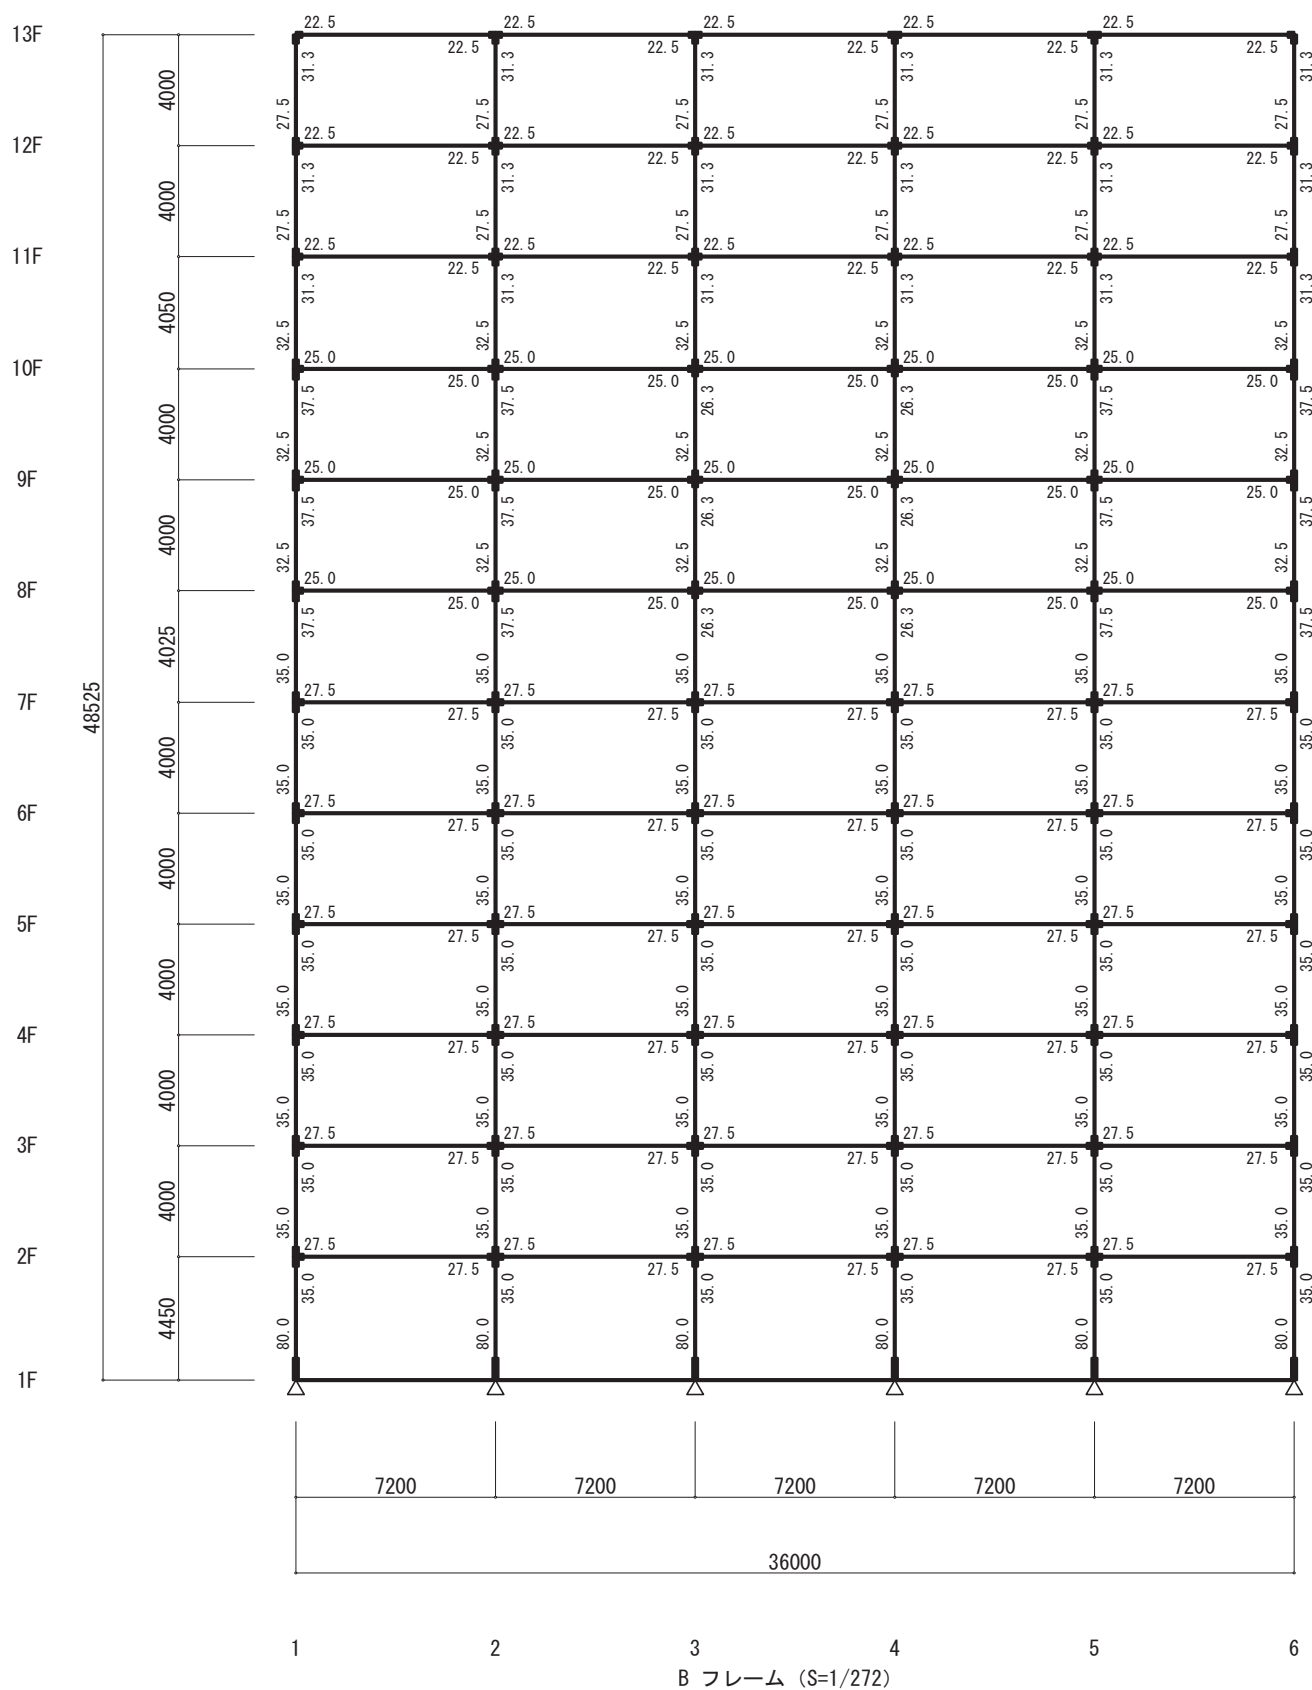


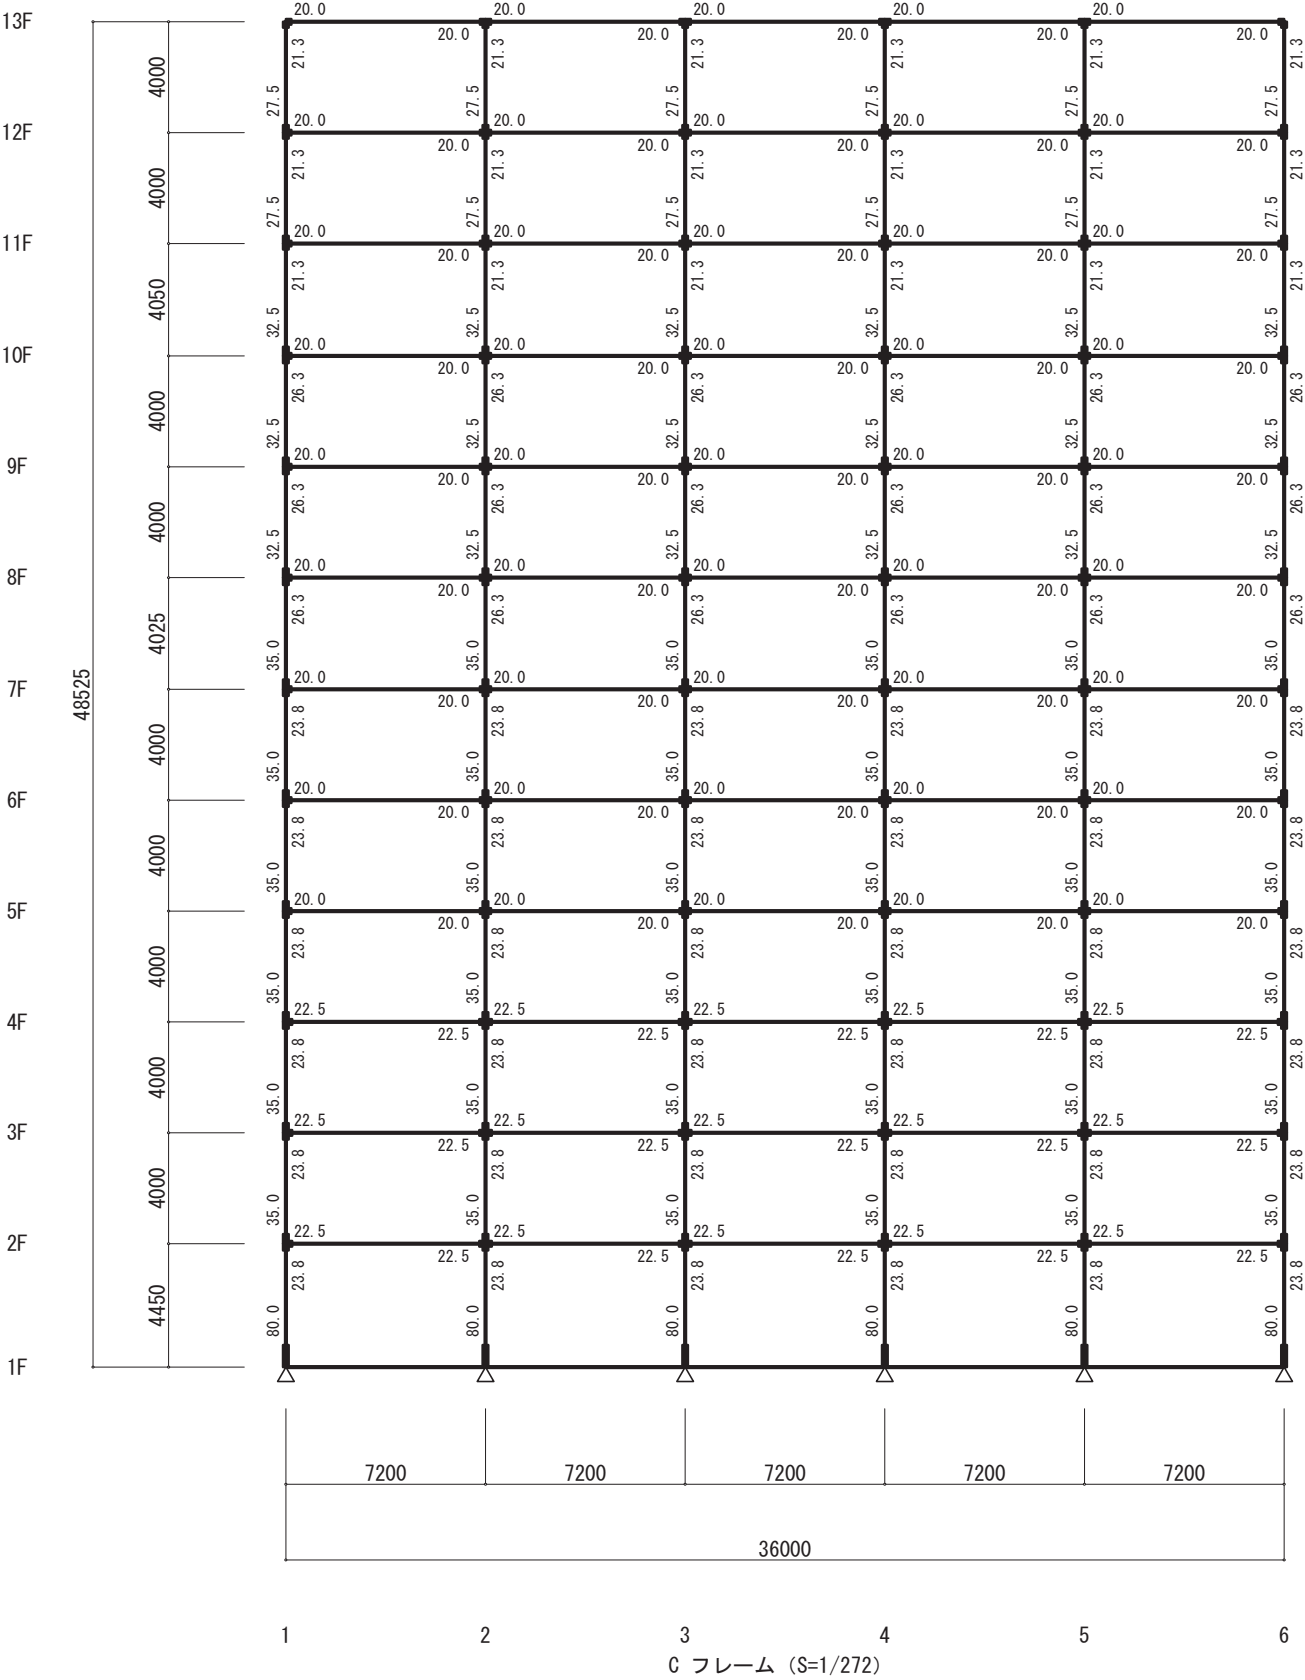


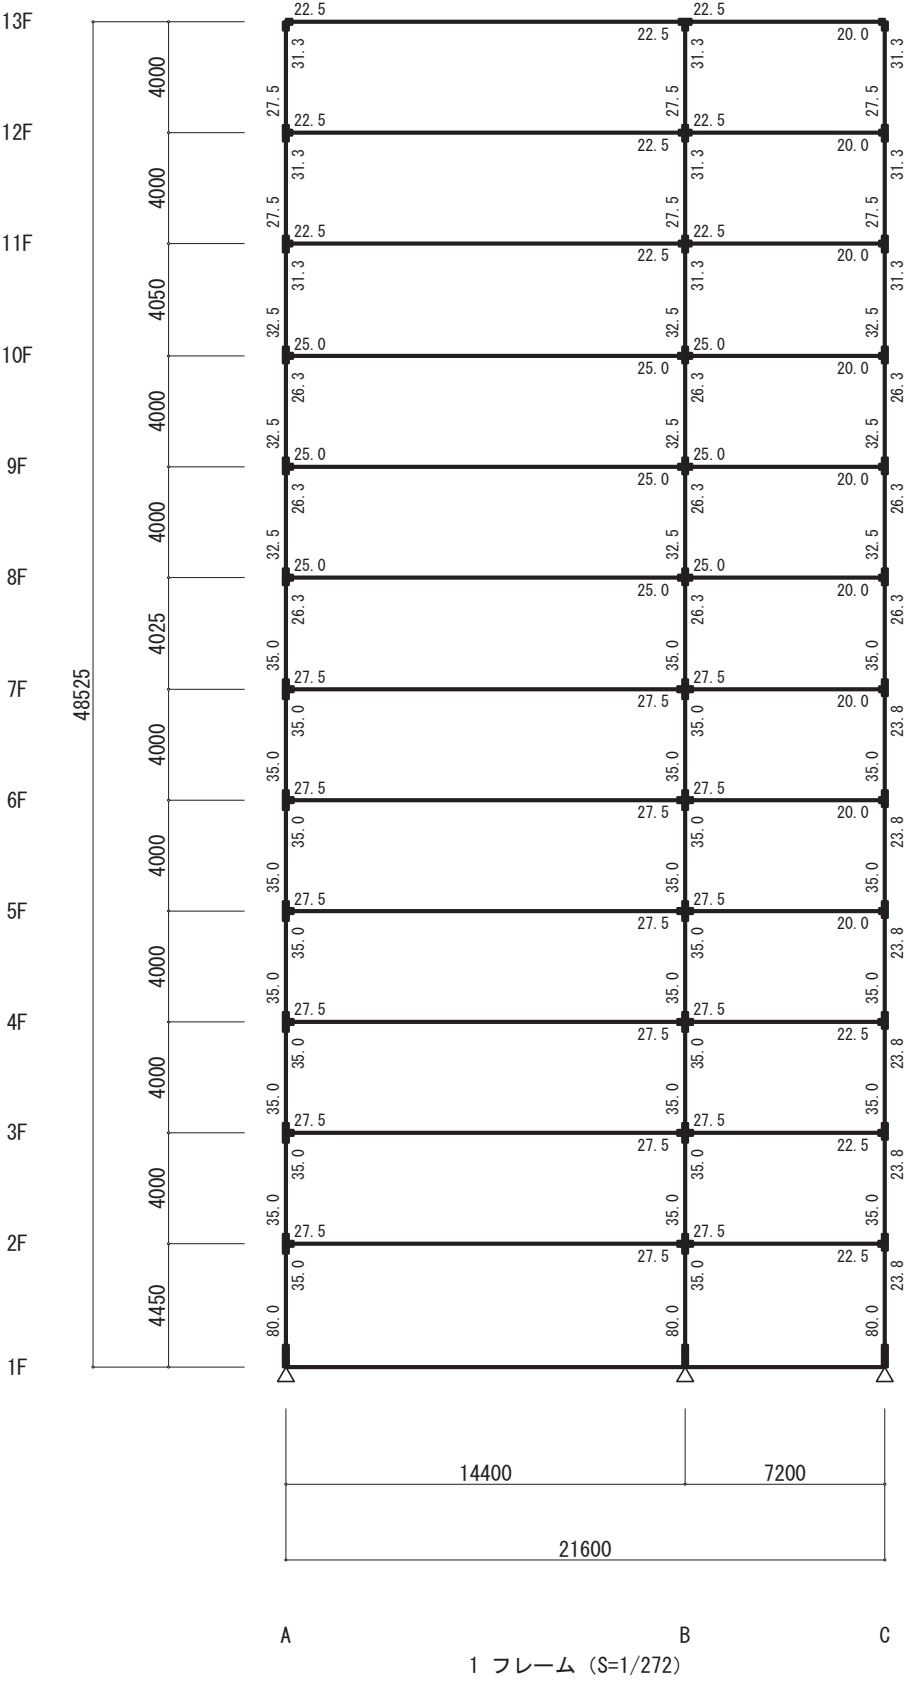


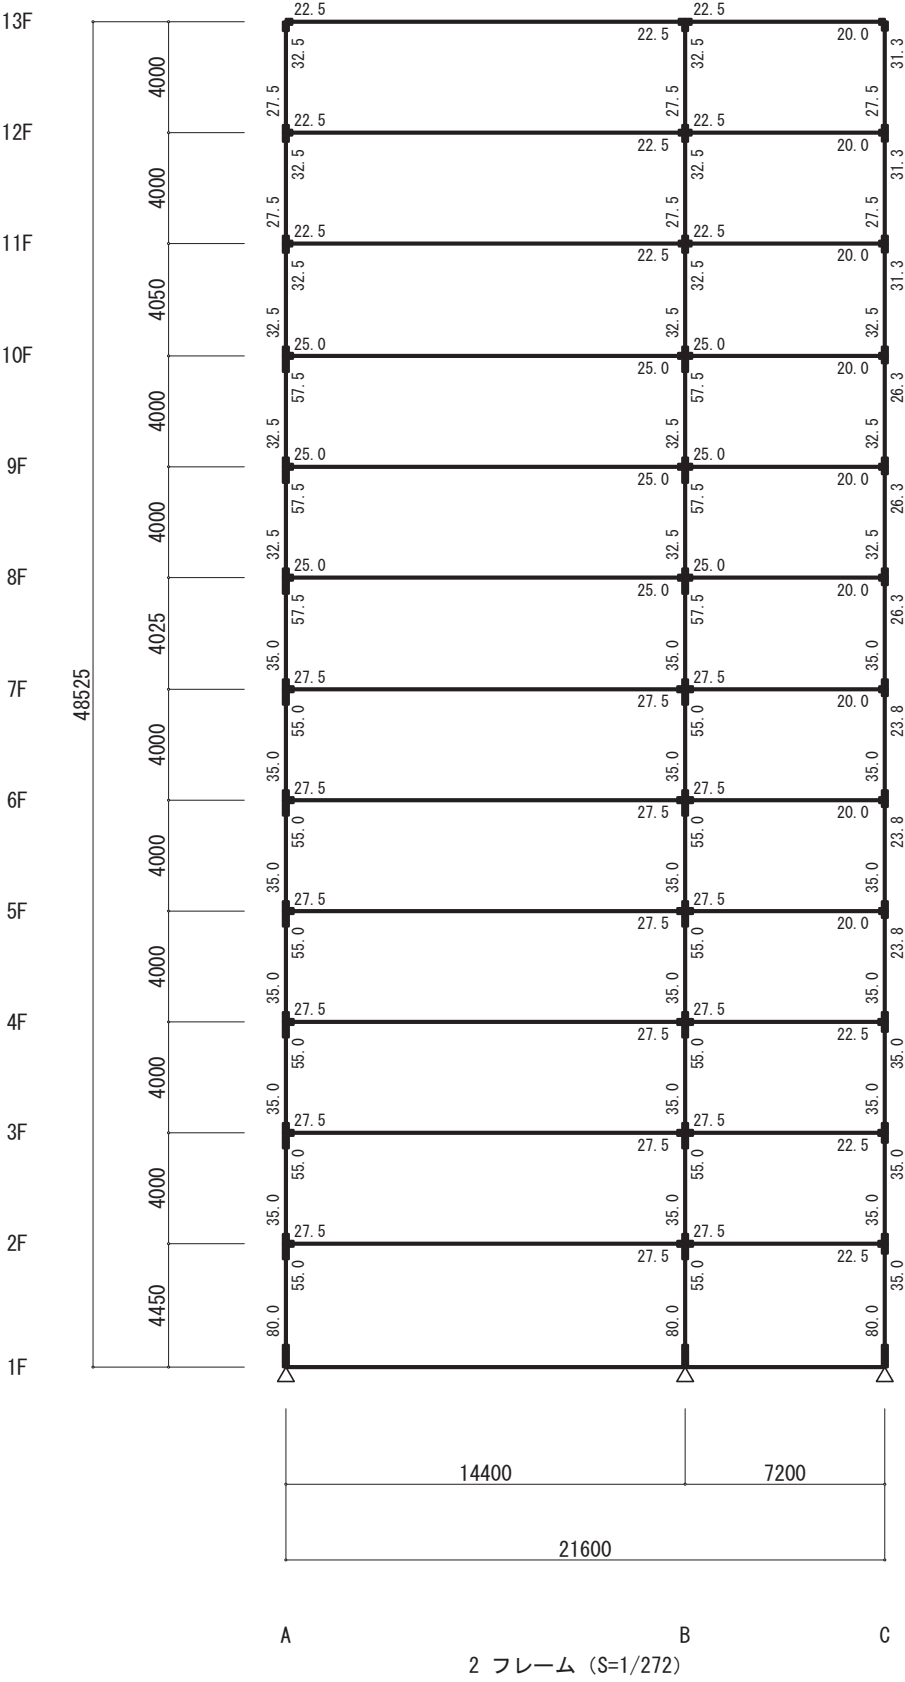

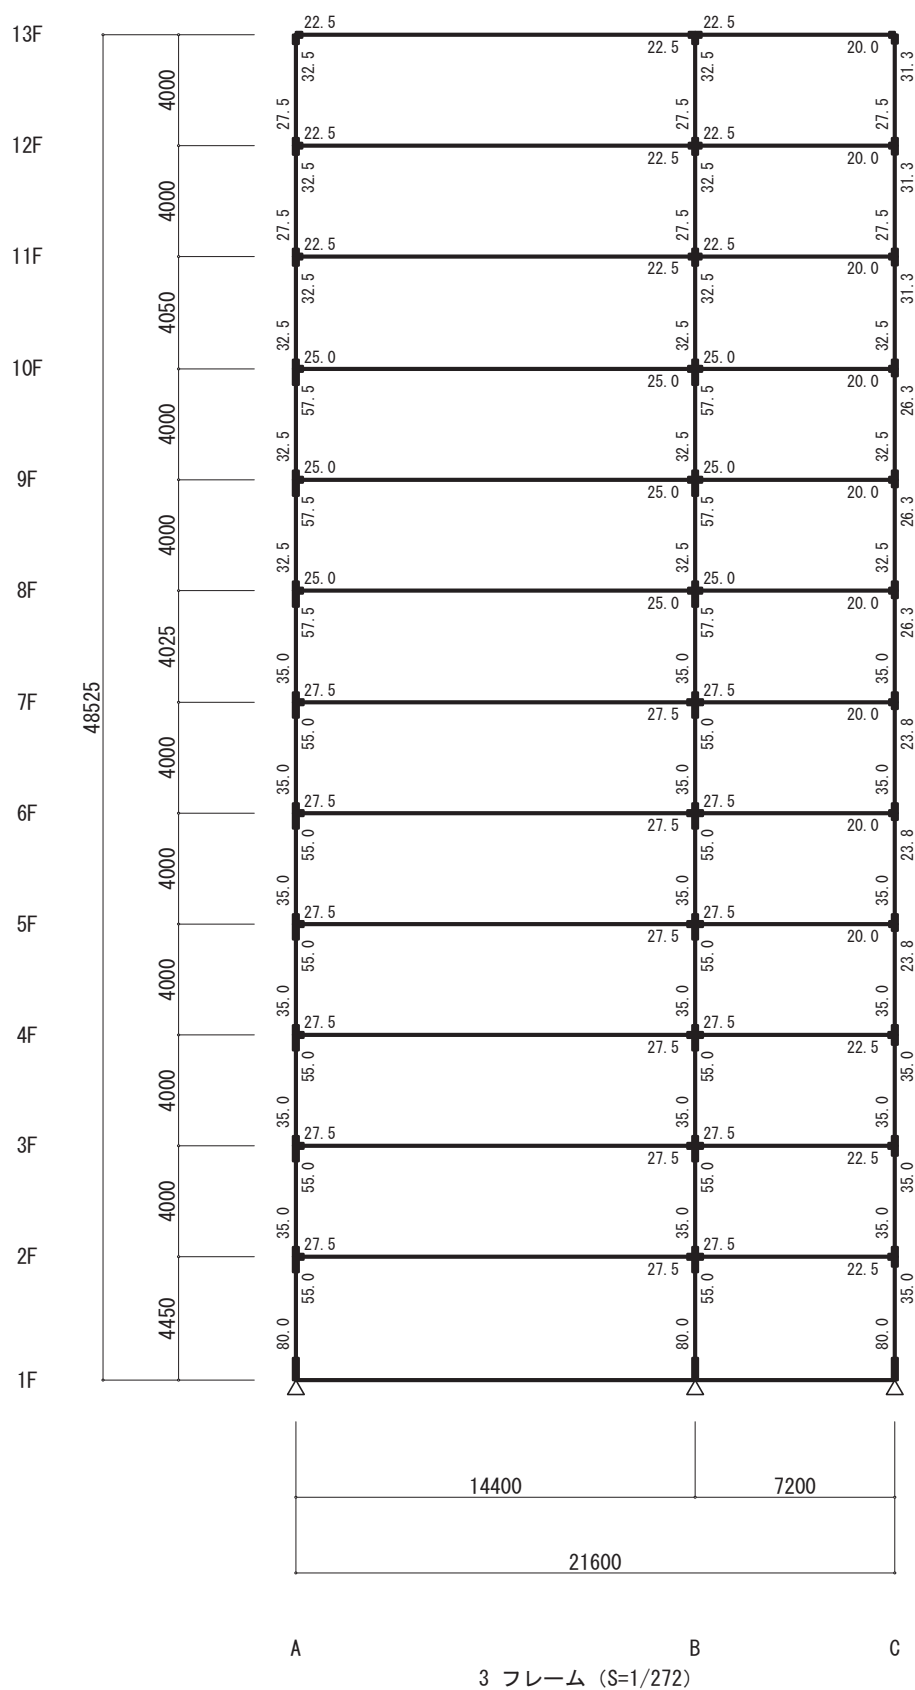

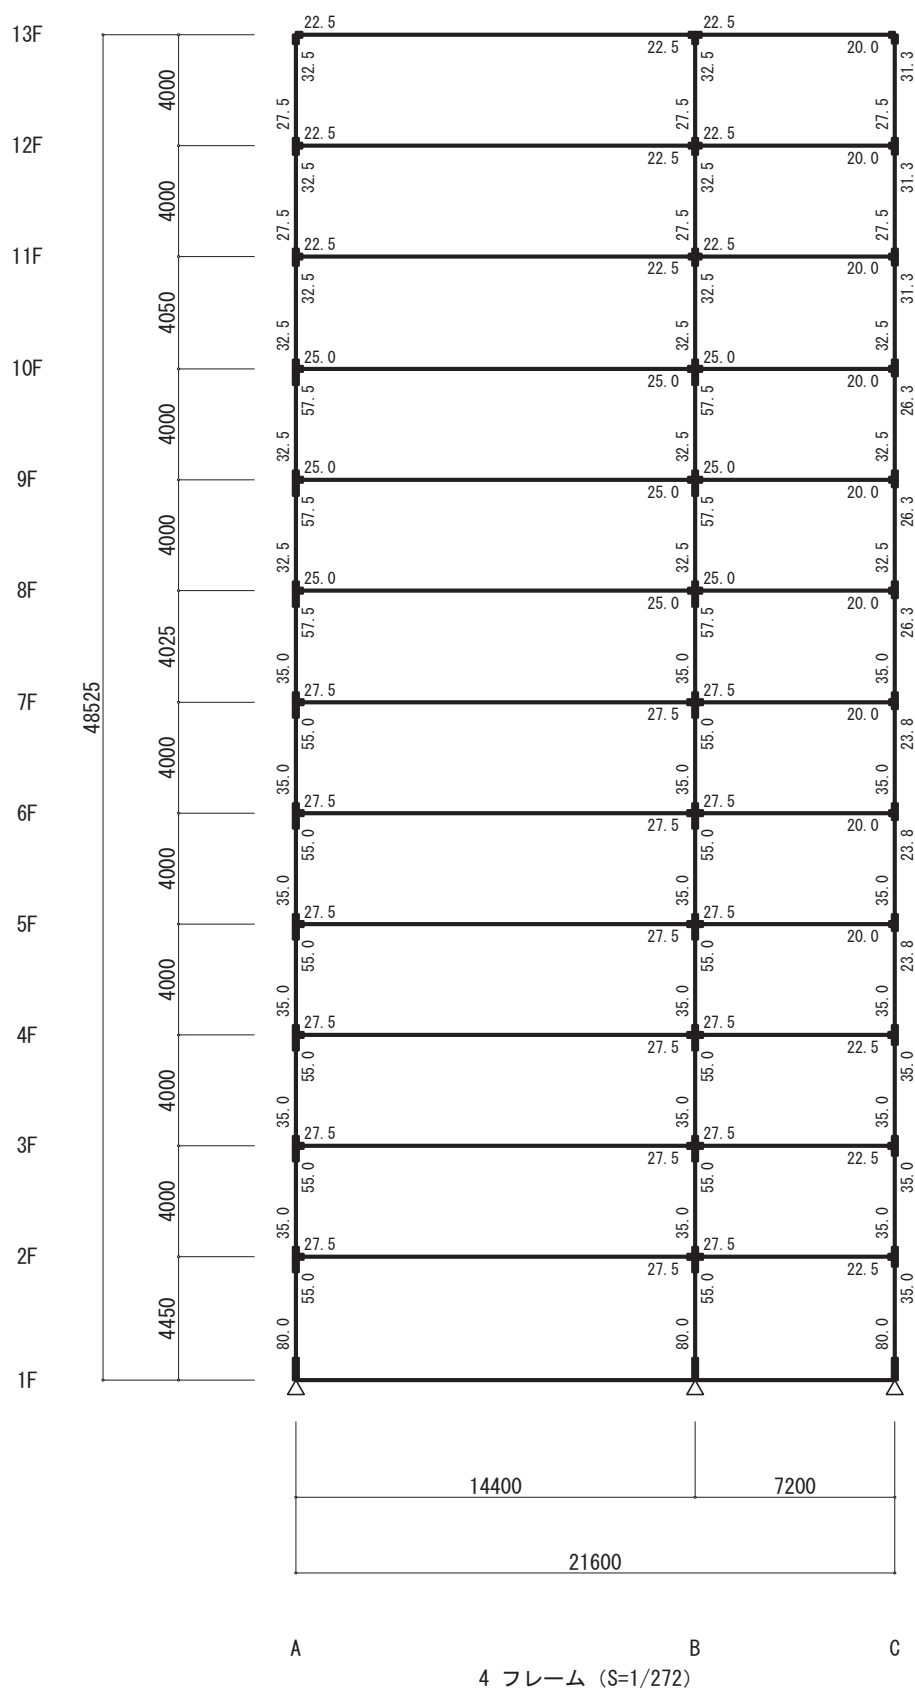

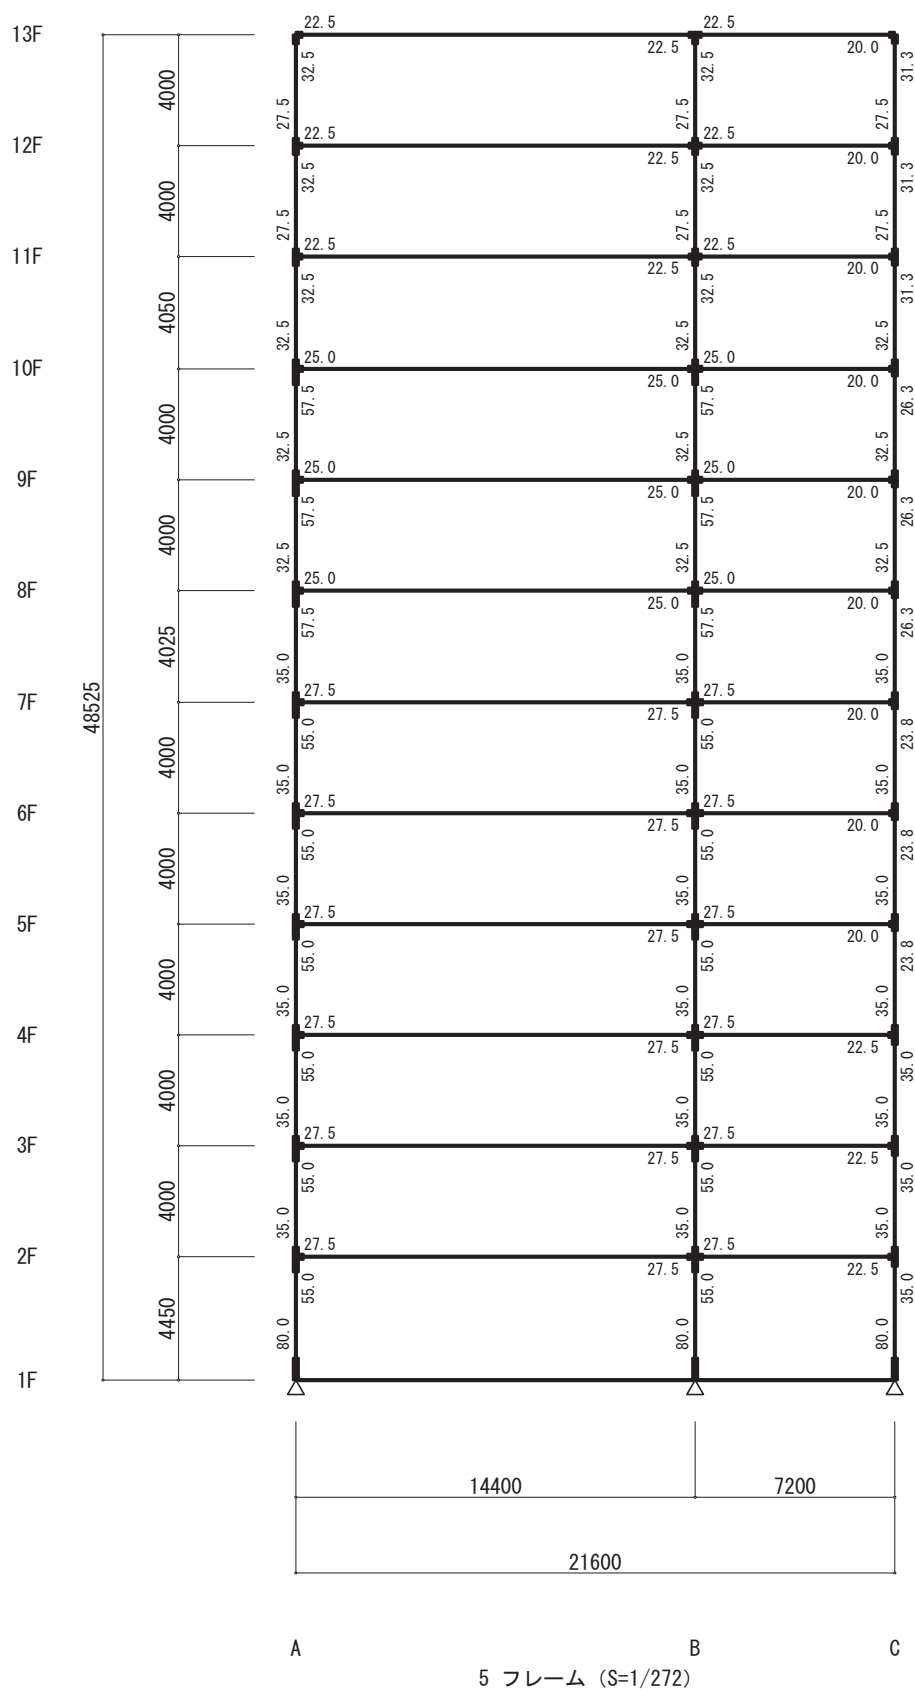

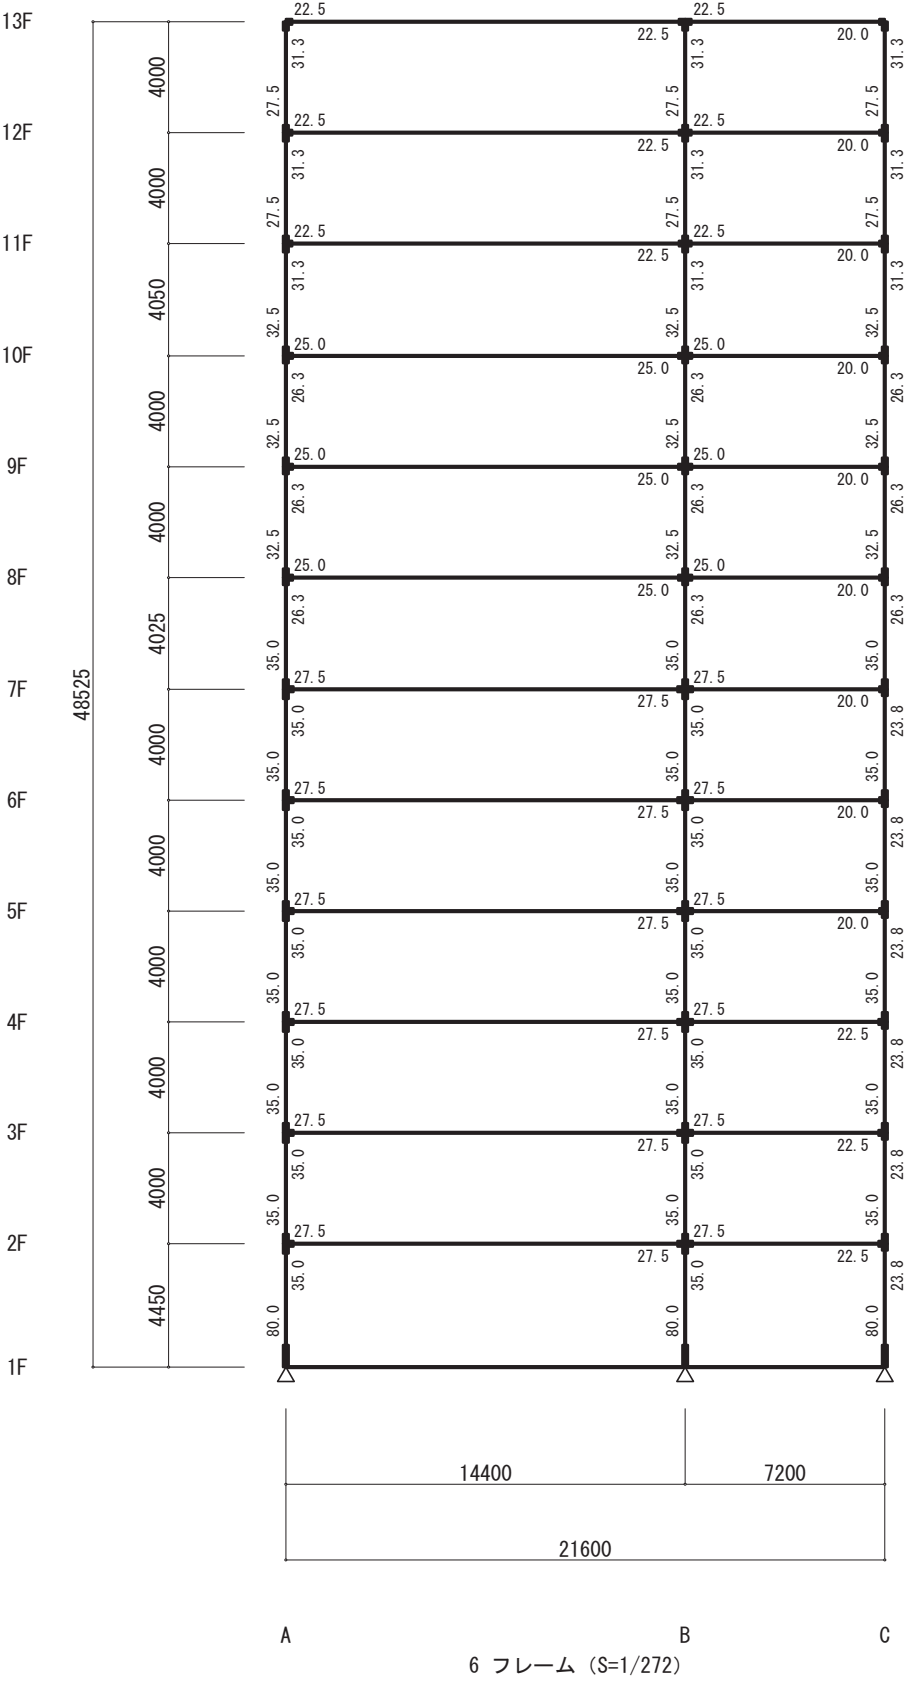

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力
	X方向 Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造 ルート3 ルート3
	S造 ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8保有水平耐力計算

I-8. 1計算条件

I-8. 1. 1基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		12F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2計算条件

増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値		保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Gドラック部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4. 1モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1. 00
ho/DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件(%)		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% (立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

SRC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

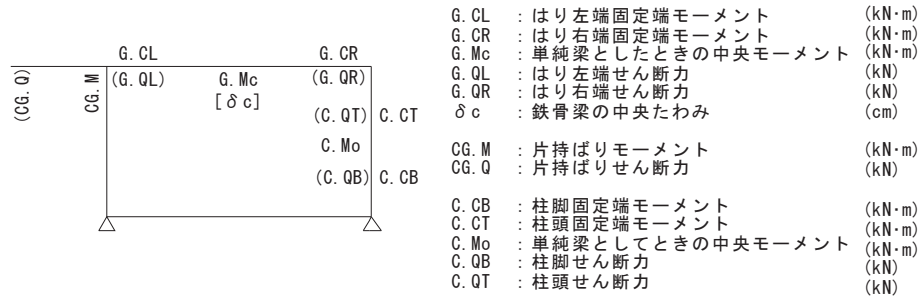


固定荷重＋積載荷重

13F	48525	54.2 (44.9)	82.0 [0.12]	54.2 (44.9)	54.2 (44.9)	82.0 [0.12]	54.2 (44.9)	54.2 (44.9)	82.0 [0.12]	54.2 (44.9)	54.2 (44.9)	82.0 [0.12]	54.2 (44.9)	54.2 (44.9)	82.0 [0.12]	54.2 (44.9)
12F		49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)
11F		49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)
10F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
9F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
8F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	49.4 (40.8)	74.7 [0.11]	49.4 (40.8)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
7F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
6F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
5F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
4F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
3F		51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)	51.5 (42.6)	77.8 [0.07]	51.5 (42.6)
2F		52.3 (43.2)	79.0 [0.07]	52.3 (43.2)	52.3 (43.2)	79.0 [0.07]	52.3 (43.2)	52.3 (43.2)	79.0 [0.07]	52.3 (43.2)	52.3 (43.2)	79.0 [0.07]	52.3 (43.2)	52.3 (43.2)	79.0 [0.07]	52.3 (43.2)
1F		210.3 △163.2	322.6	210.3 △163.2	210.3 △163.2	322.6	210.3 △163.2	210.3 △163.2	322.6	210.3 △163.2	210.3 △163.2	322.6	210.3 △163.2	210.3 △163.2	322.6	210.3 △163.2
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000														
1		2		3		4		5		6						
		A フレーム (S=1/272)														


固定荷重+積載荷重

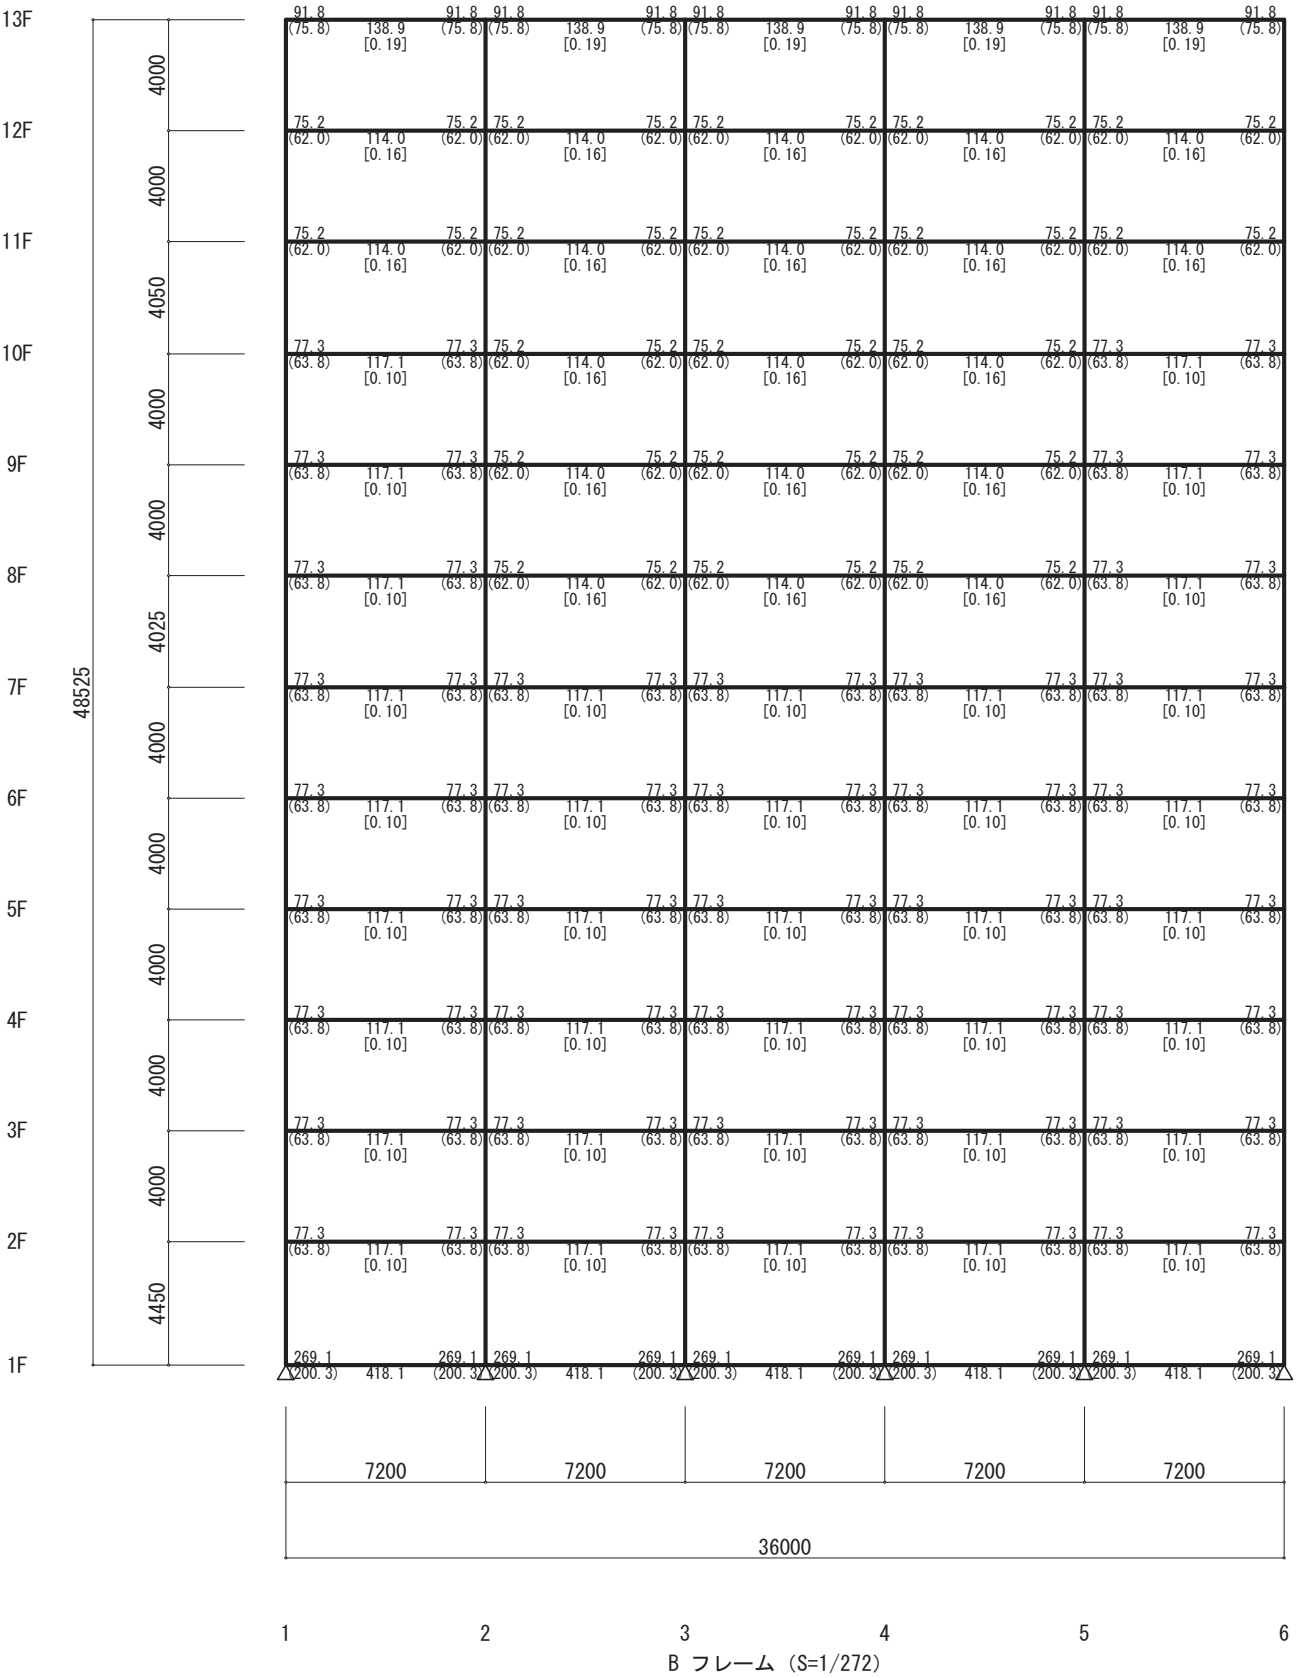


固定荷重+積載荷重

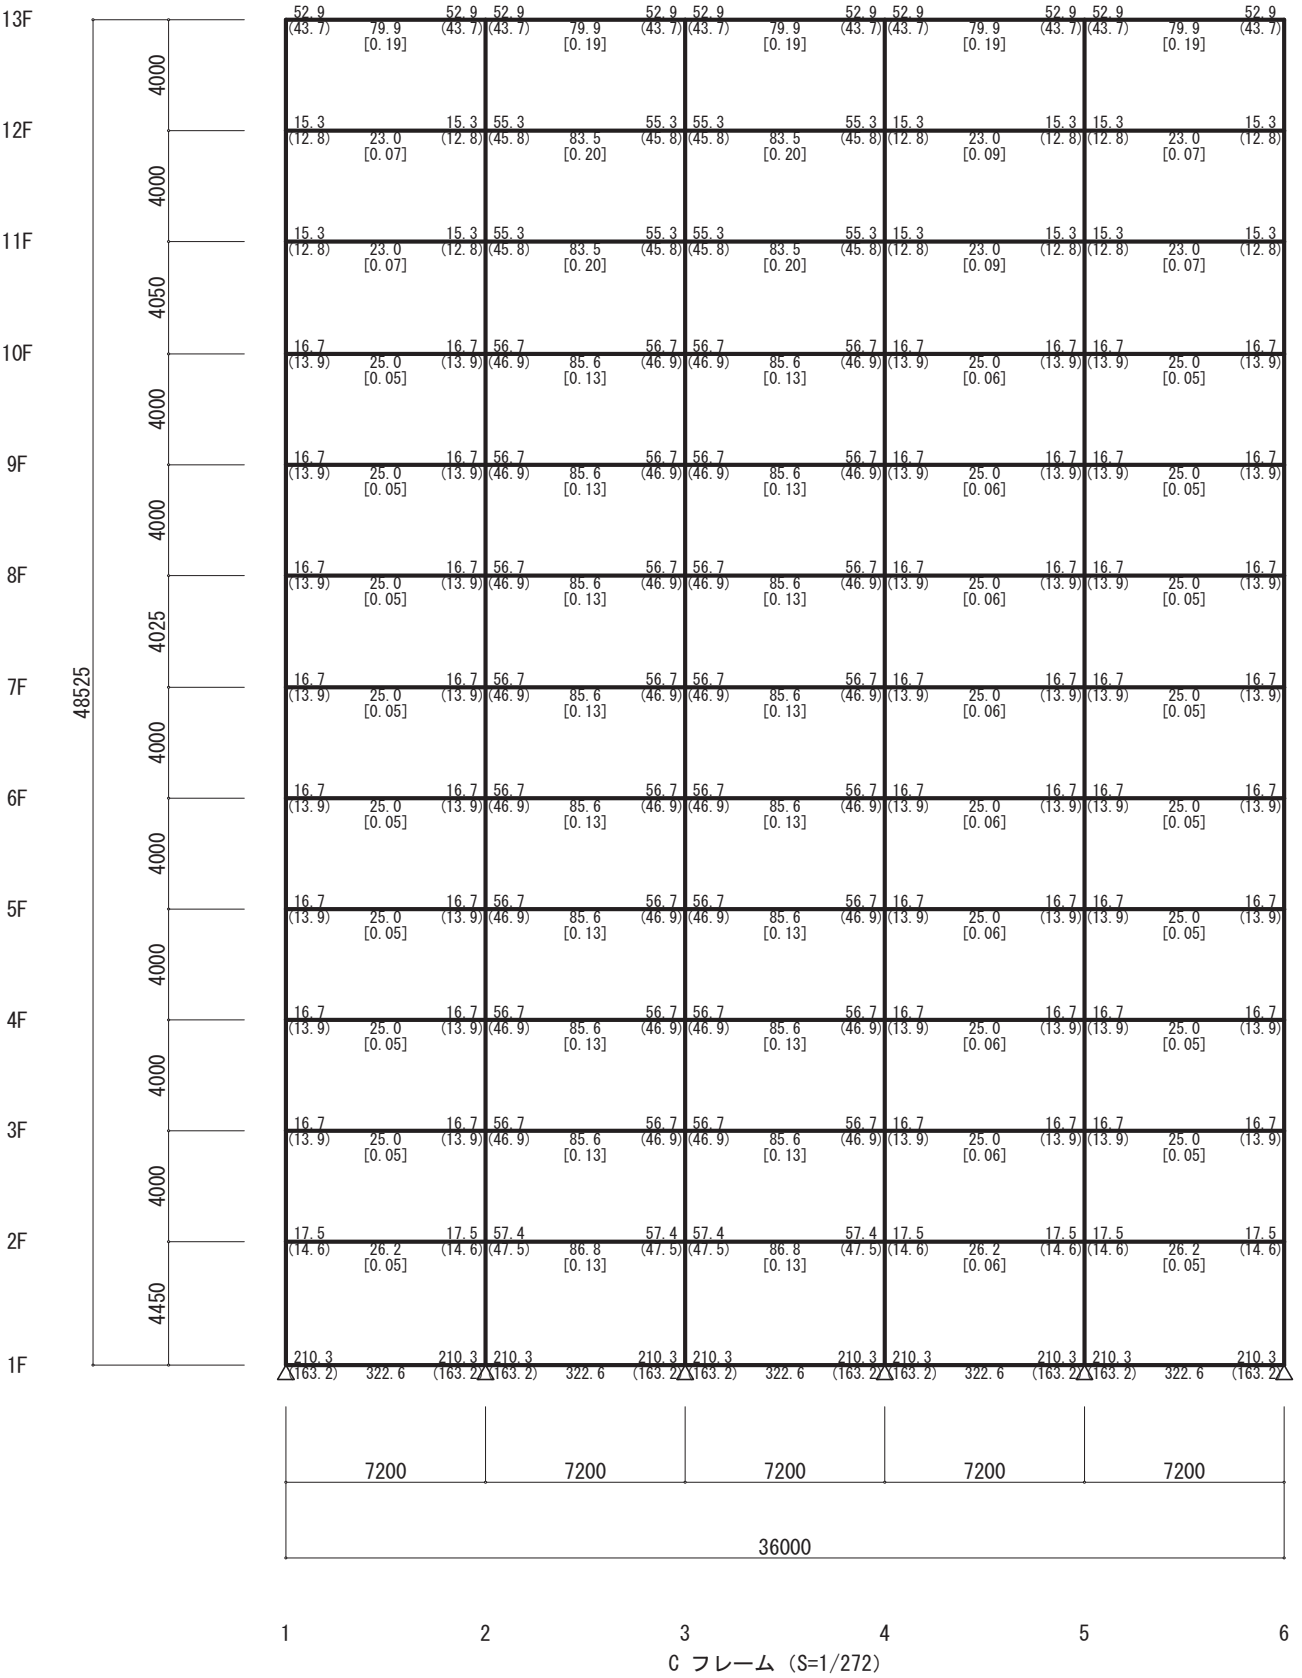


固定荷重+積載荷重

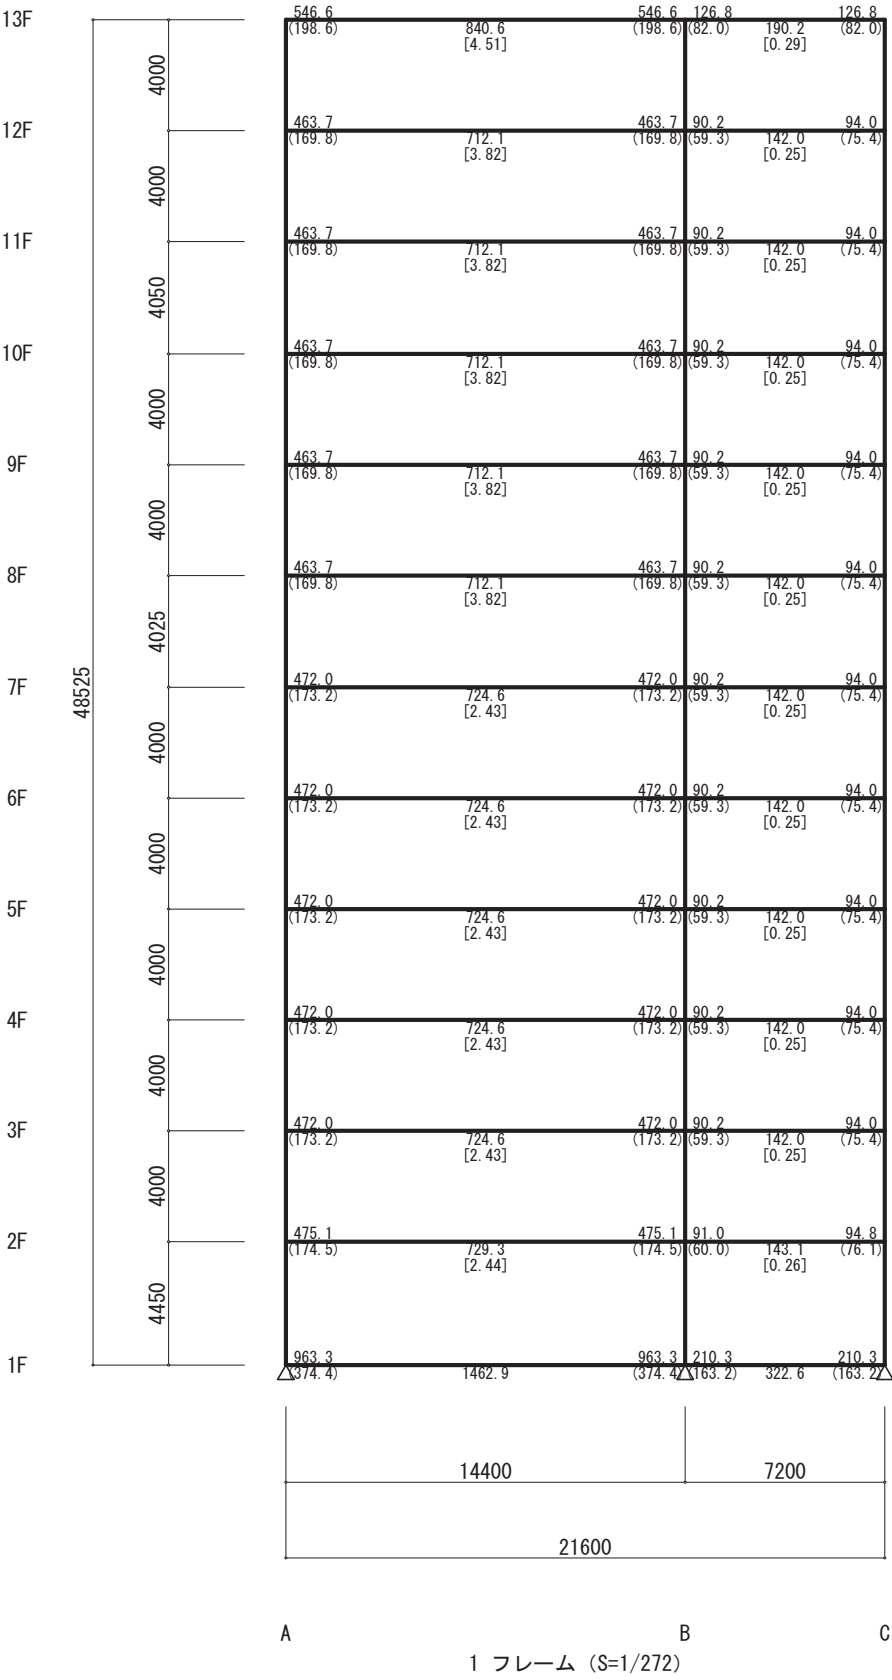


固定荷重+積載荷重

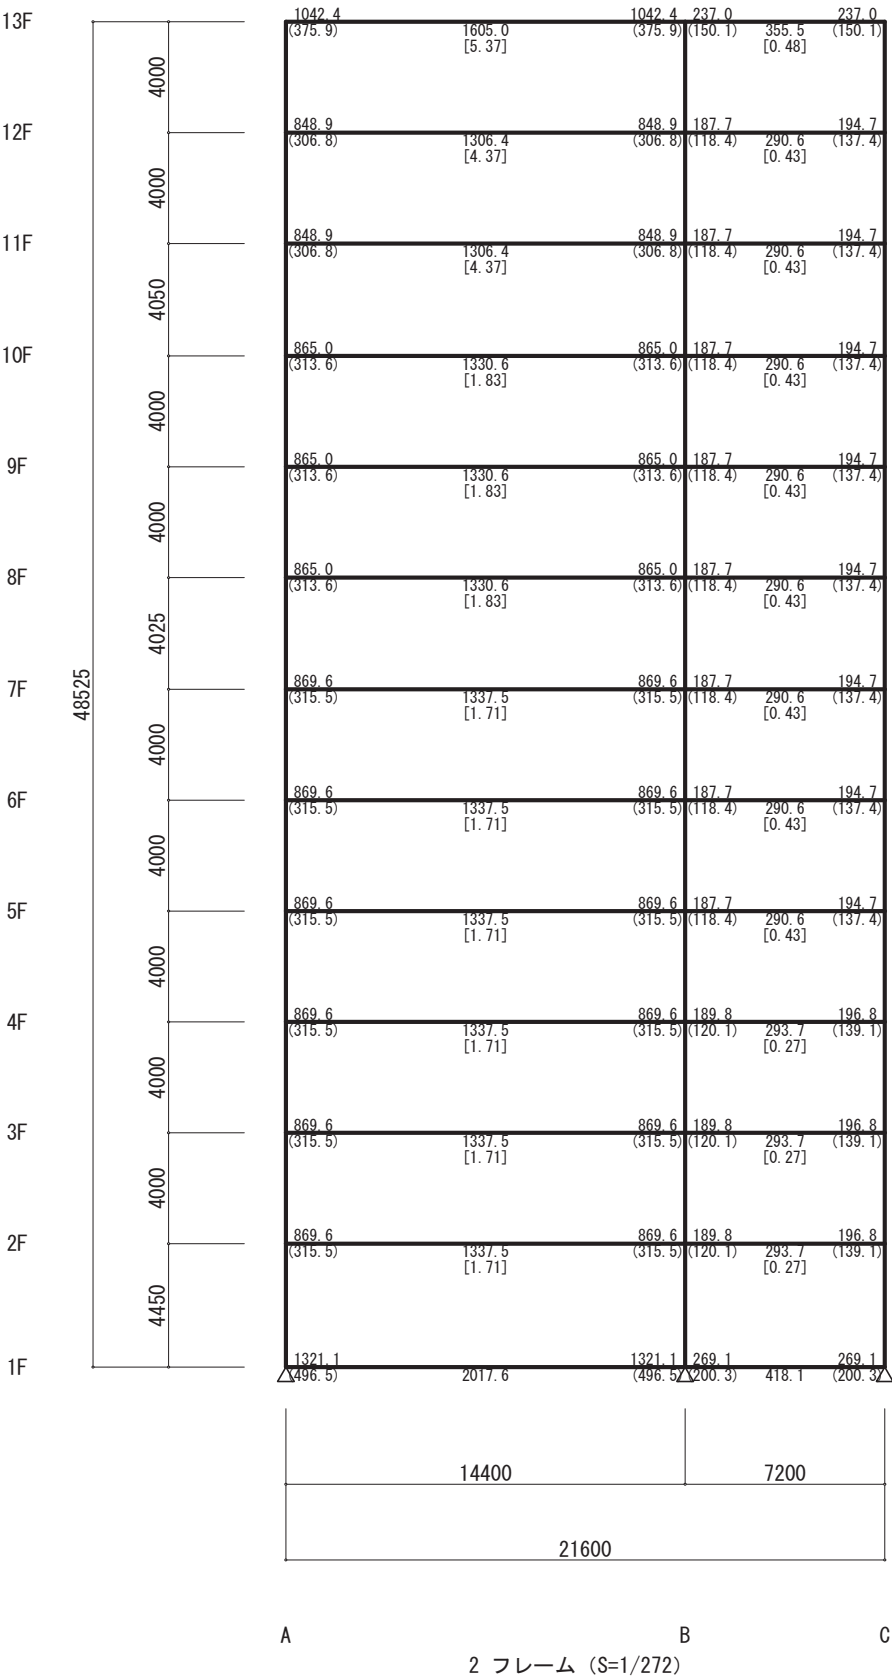


固定荷重+積載荷重

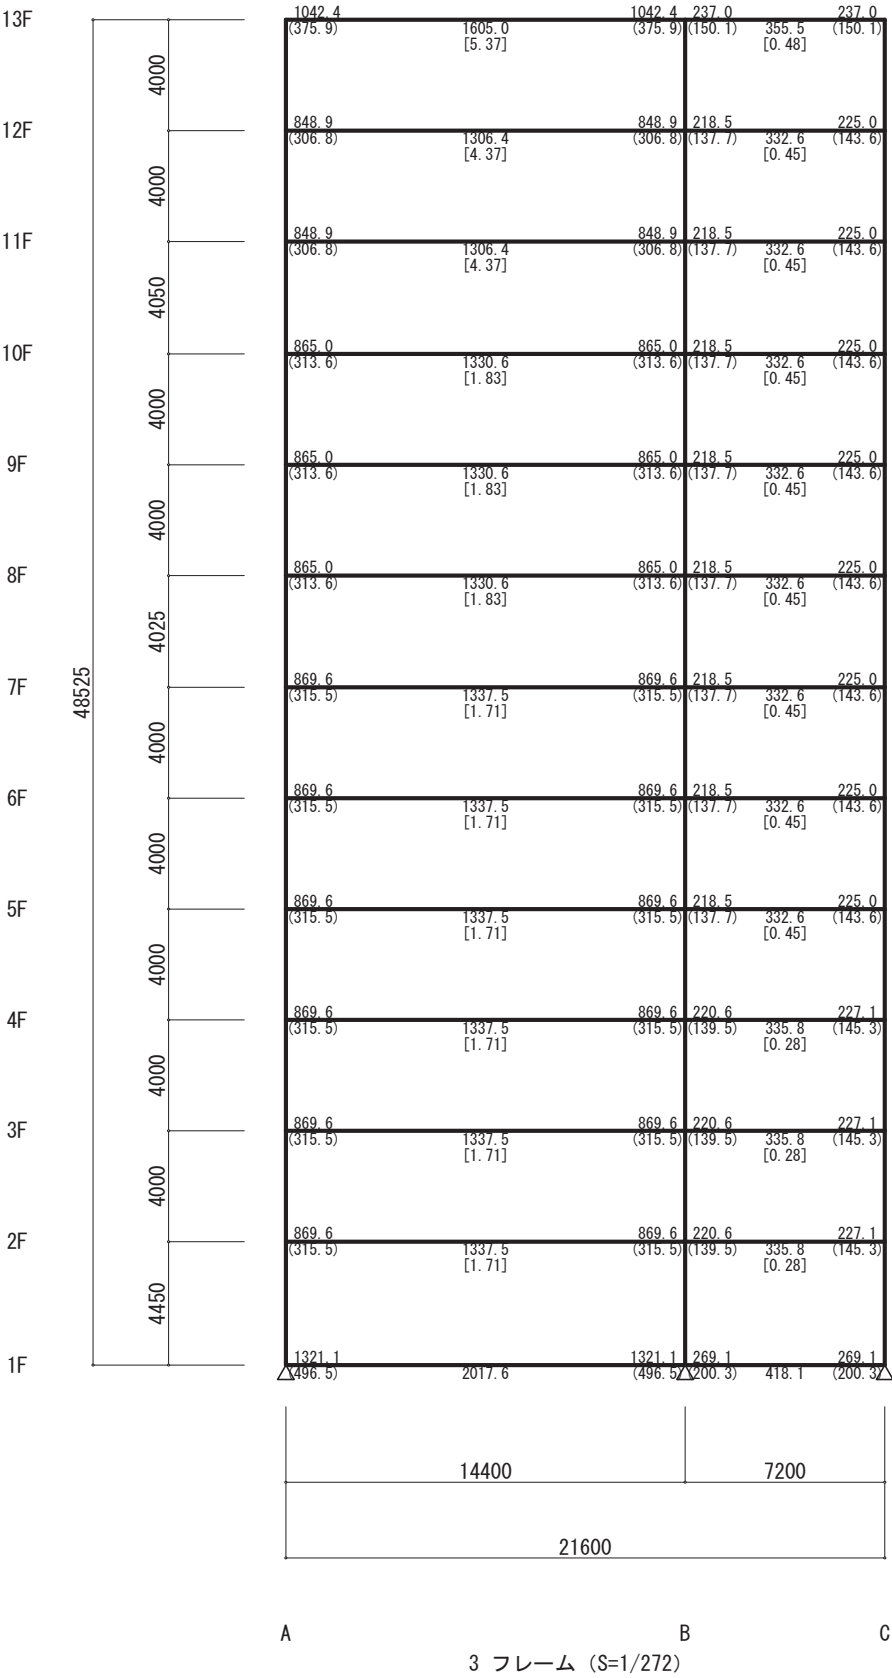


固定荷重+積載荷重

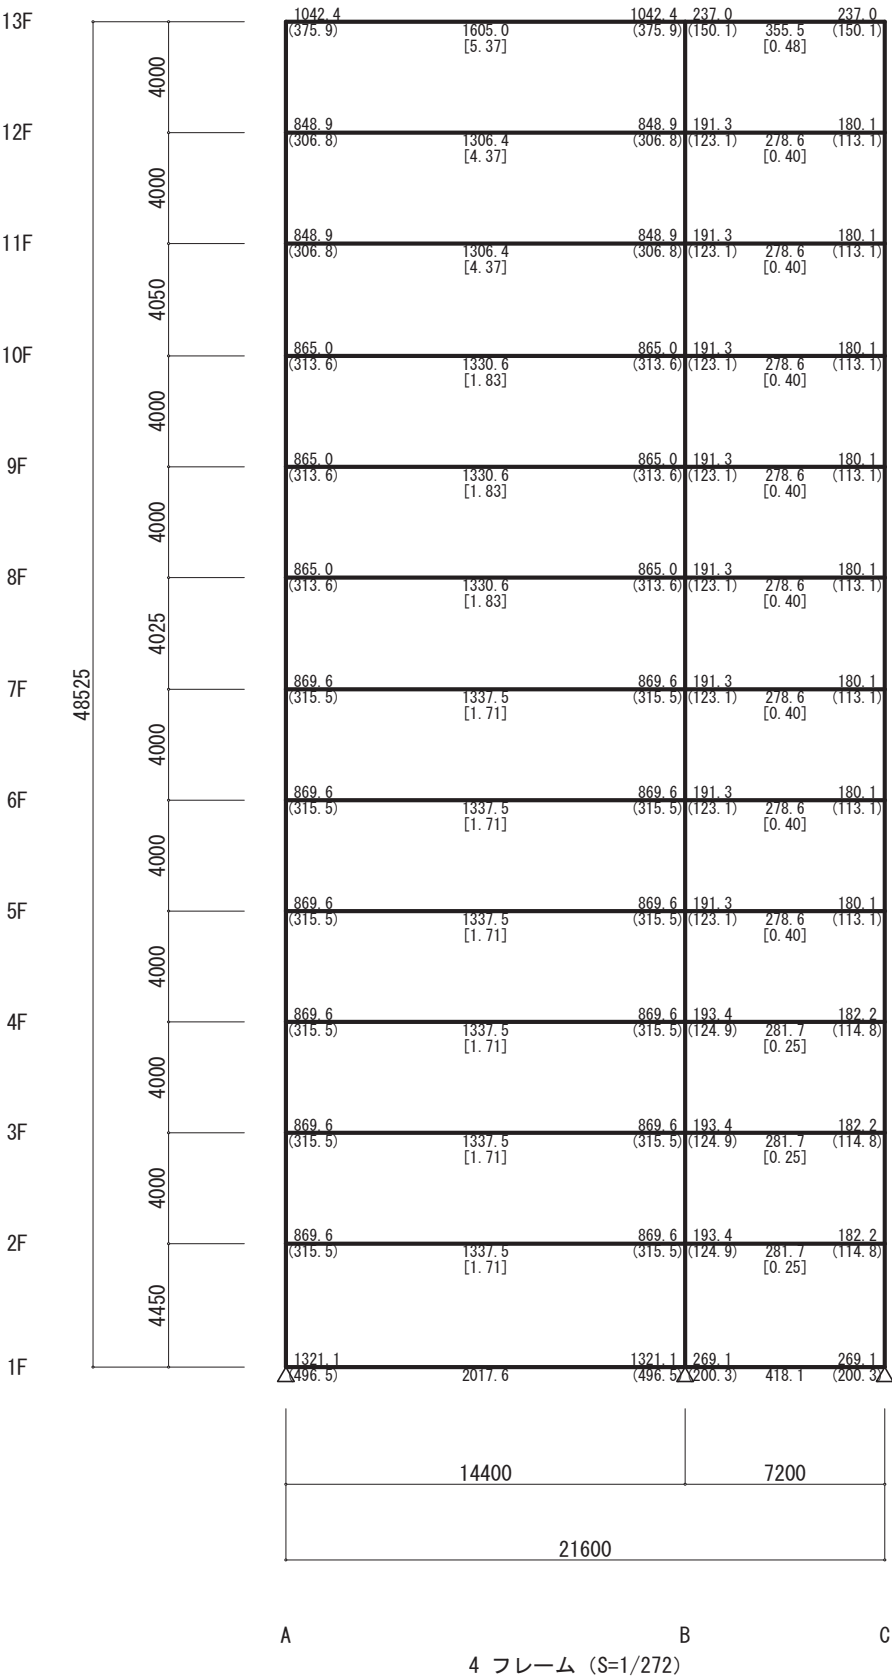

固定荷重+積載荷重

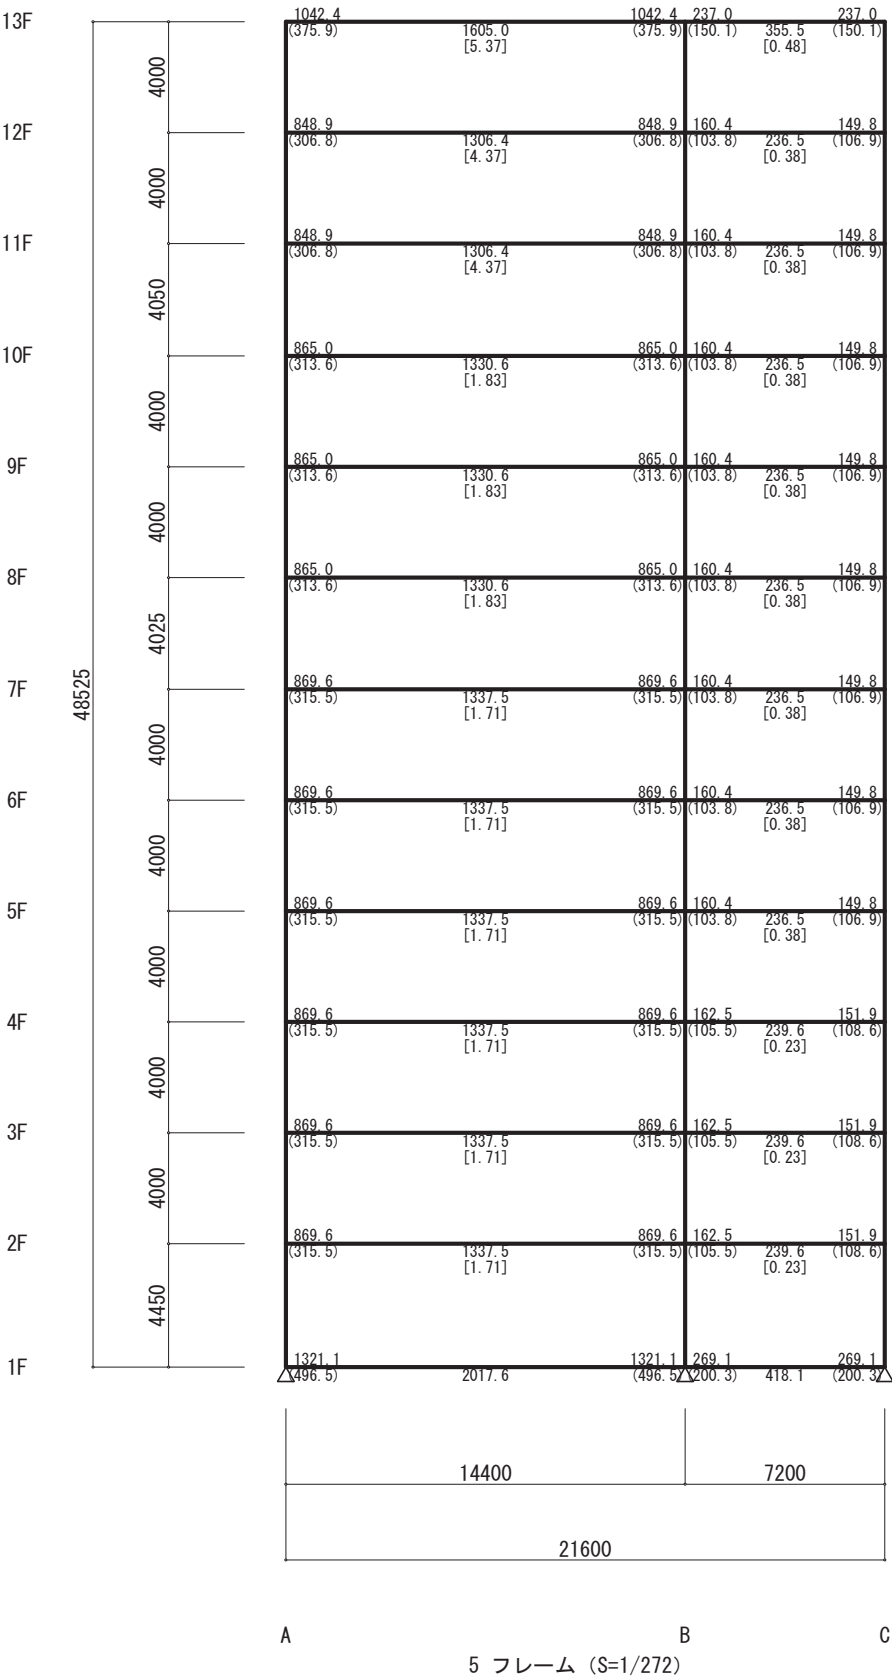

固定荷重+積載荷重

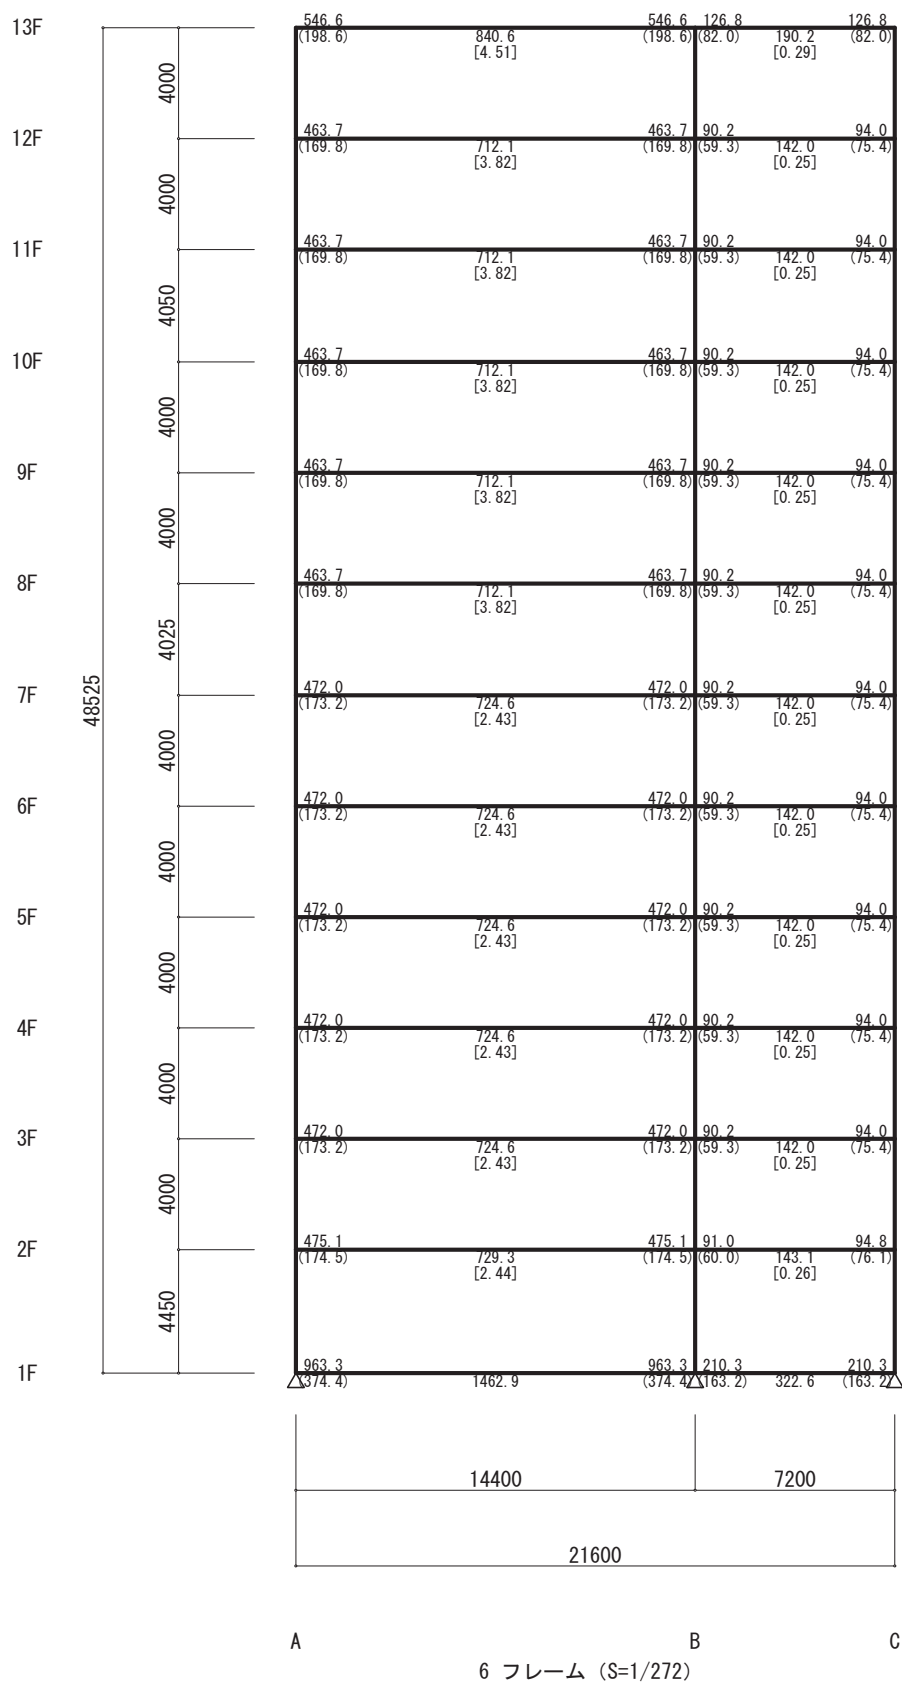

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	2	3	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	3	4	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	4	5	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	5	6	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
12F	1	2	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
11F	1	2	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
10F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
9F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
8F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
7F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	3	4	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	4	5	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
6F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	3	4	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	4	5	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
5F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	3	4	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	4	5	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
4F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	3	4	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	4	5	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
3F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	3	4	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	4	5	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
2F	1	2	52.3	52.3	79.0	43.2	43.2	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.3	52.3	79.0	43.2	43.2	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.3	52.3	79.0	43.2	43.2	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.3	52.3	79.0	43.2	43.2	0.0	0.0	0.075

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	5	6	52.3	52.3	79.0	43.2	43.2	0.0	0.0	0.075
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	2	3	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	3	4	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	4	5	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	5	6	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
12F	1	2	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
11F	1	2	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
10F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
9F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
8F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
7F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
6F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
5F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
4F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
3F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
2F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	3	4	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	4	5	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
12F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
11F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	546.6	546.6	840.6	198.6	198.6	0.0	0.0	4.514
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
12F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	475.1	475.1	729.3	174.5	174.5	0.0	0.0	2.445
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	963.3	963.3	1462.9	374.4	374.4	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1042.4	1042.4	1605.0	375.9	375.9	0.0	0.0	5.370
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1042.4	1042.4	1605.0	375.9	375.9	0.0	0.0	5.370
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1042.4	1042.4	1605.0	375.9	375.9	0.0	0.0	5.370
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1042.4	1042.4	1605.0	375.9	375.9	0.0	0.0	5.370
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	848.9	848.9	1306.4	306.8	306.8	0.0	0.0	4.371
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	865.0	865.0	1330.6	313.6	313.6	0.0	0.0	1.831
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	869.6	869.6	1337.5	315.5	315.5	0.0	0.0	1.713
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	546.6	546.6	840.6	198.6	198.6	0.0	0.0	4.514
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
12F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	472. 0	472. 0	724. 6	173. 2	173. 2	0. 0	0. 0	2. 429
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
5F	A	B	472. 0	472. 0	724. 6	173. 2	173. 2	0. 0	0. 0	2. 429
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
4F	A	B	472. 0	472. 0	724. 6	173. 2	173. 2	0. 0	0. 0	2. 429
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
3F	A	B	472. 0	472. 0	724. 6	173. 2	173. 2	0. 0	0. 0	2. 429
	B	C	90. 2	94. 0	142. 0	59. 3	75. 4	0. 0	0. 0	0. 253
2F	A	B	475. 1	475. 1	729. 3	174. 5	174. 5	0. 0	0. 0	2. 445
	B	C	91. 0	94. 8	143. 1	60. 0	76. 1	0. 0	0. 0	0. 255
1F	A	B	963. 3	963. 3	1462. 9	374. 4	374. 4	0. 0	0. 0	
	B	C	210. 3	210. 3	322. 6	163. 2	163. 2	0. 0	0. 0	



A-1. 2 節点重量



A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）


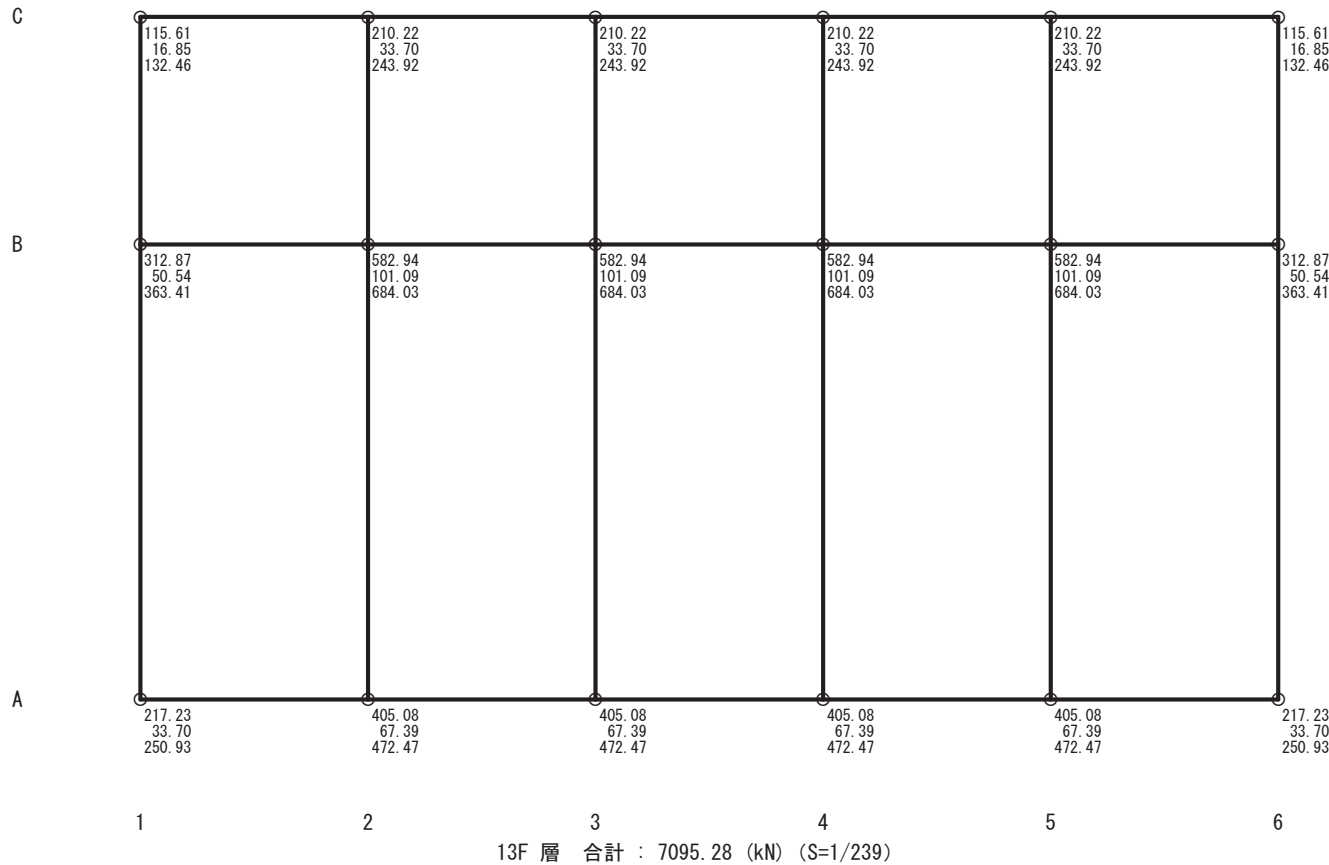


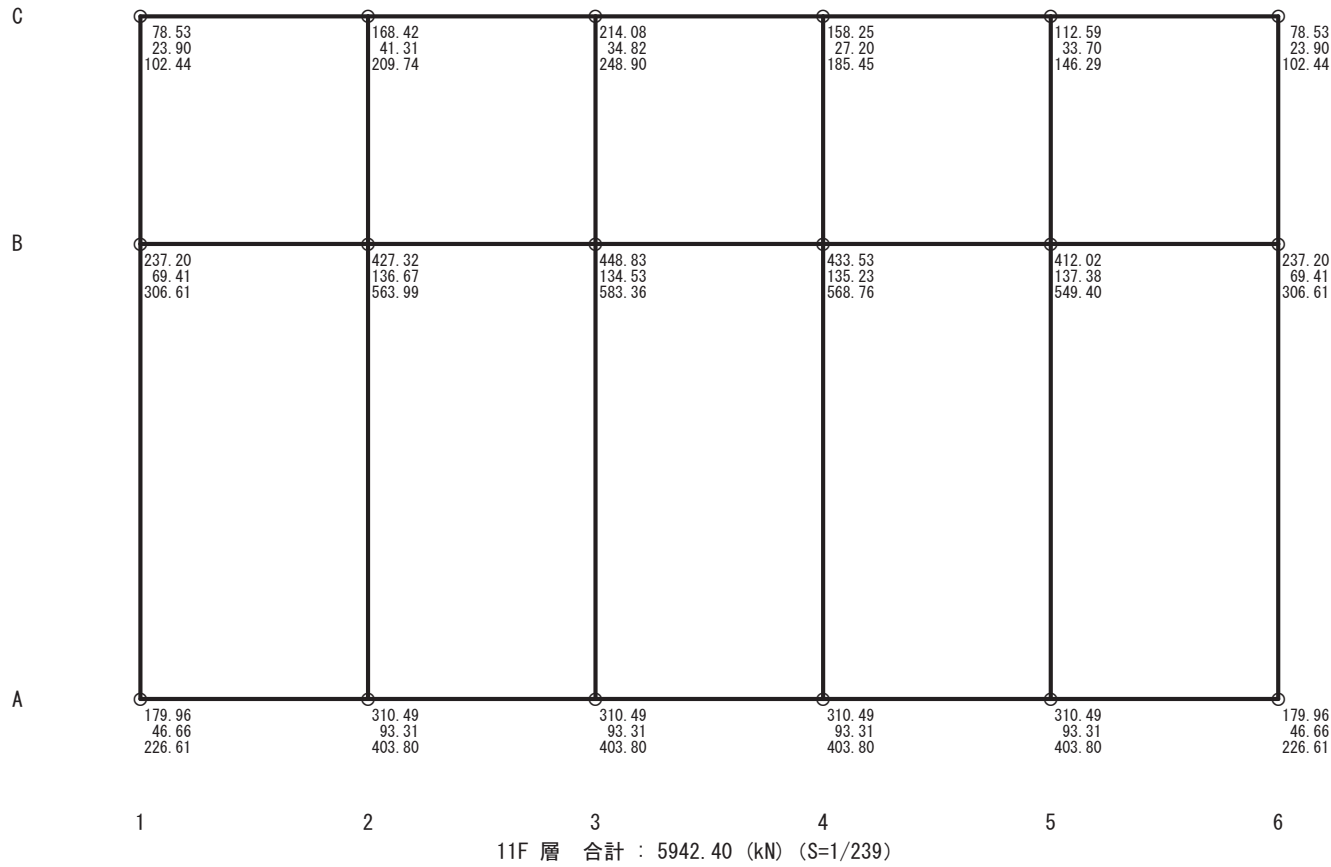
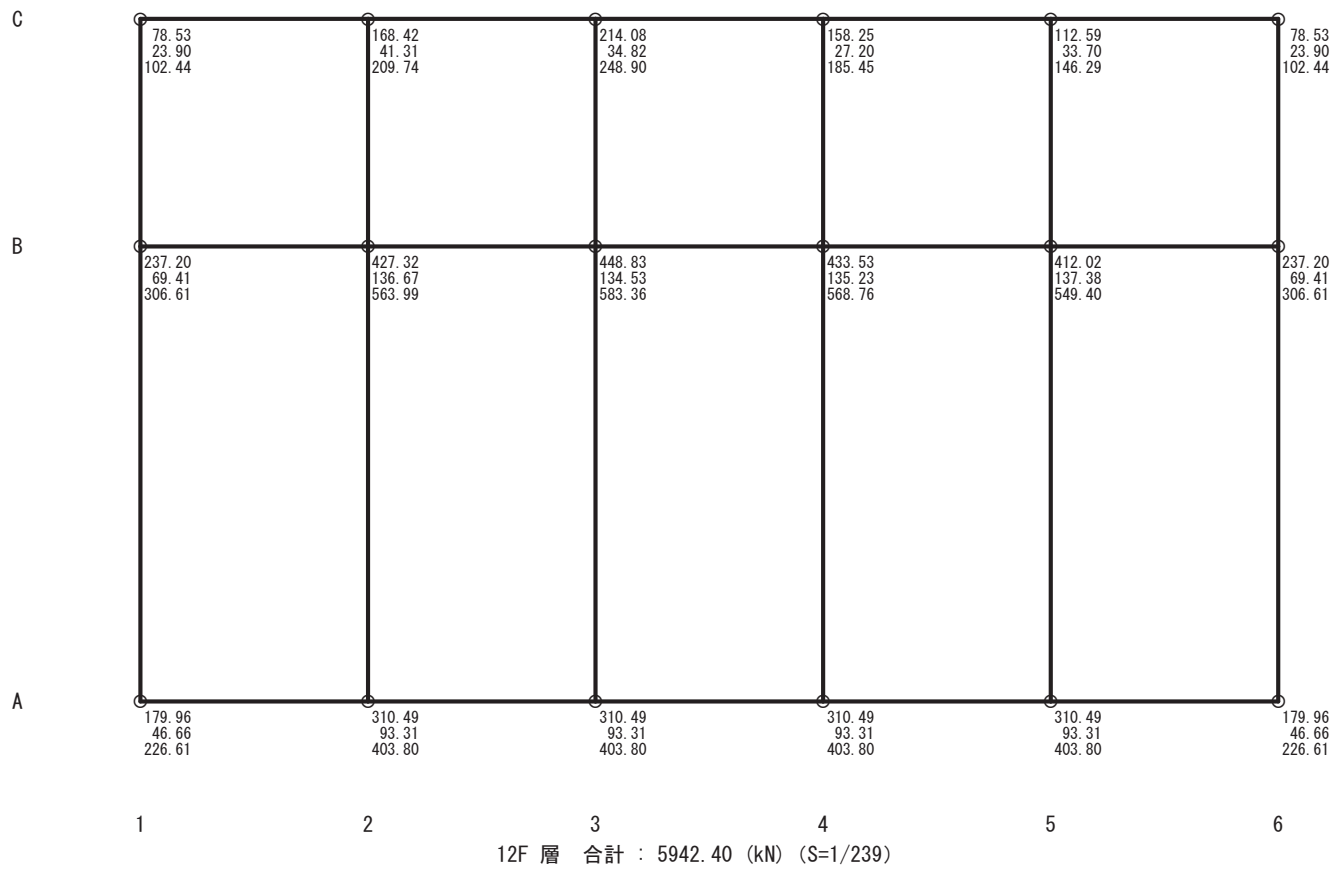


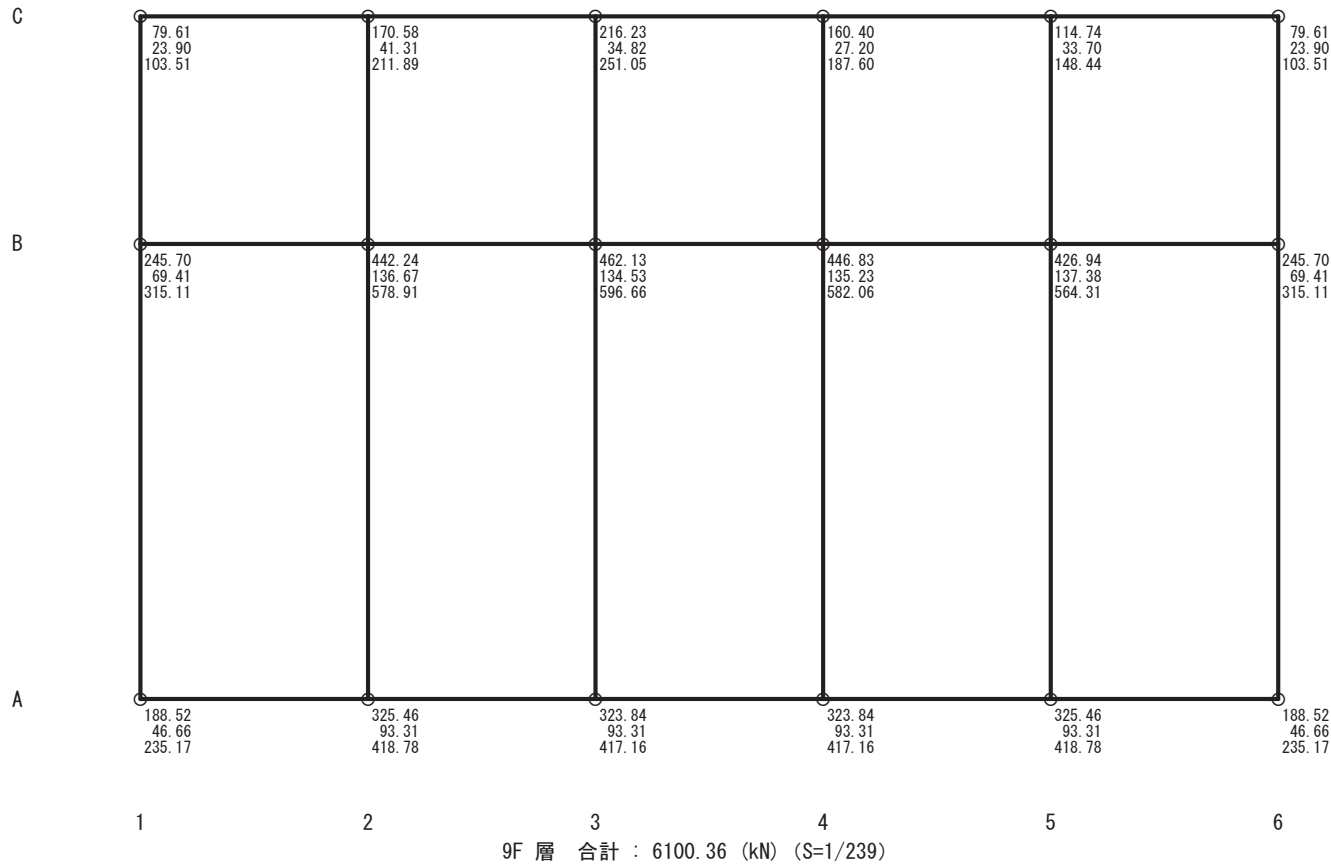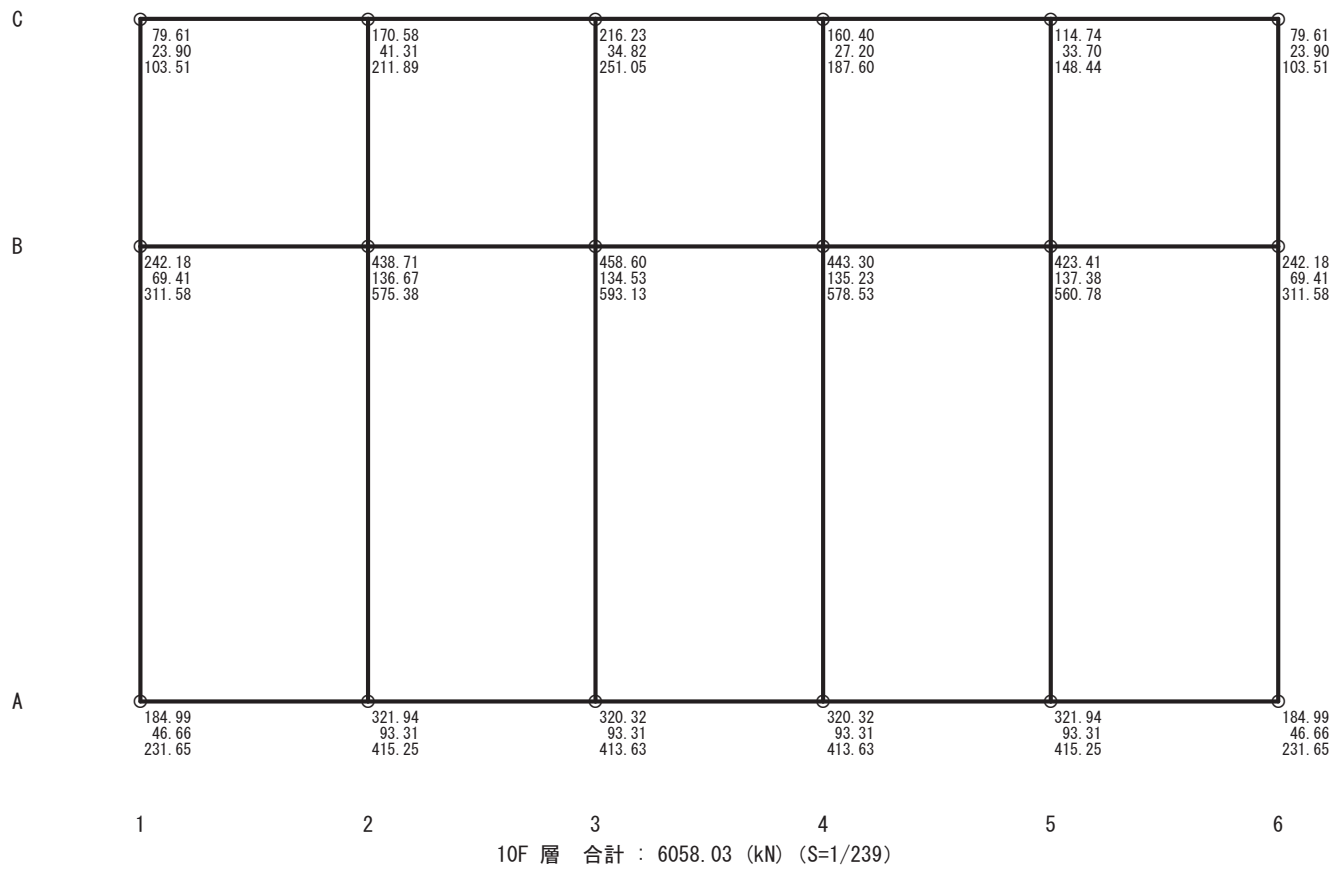

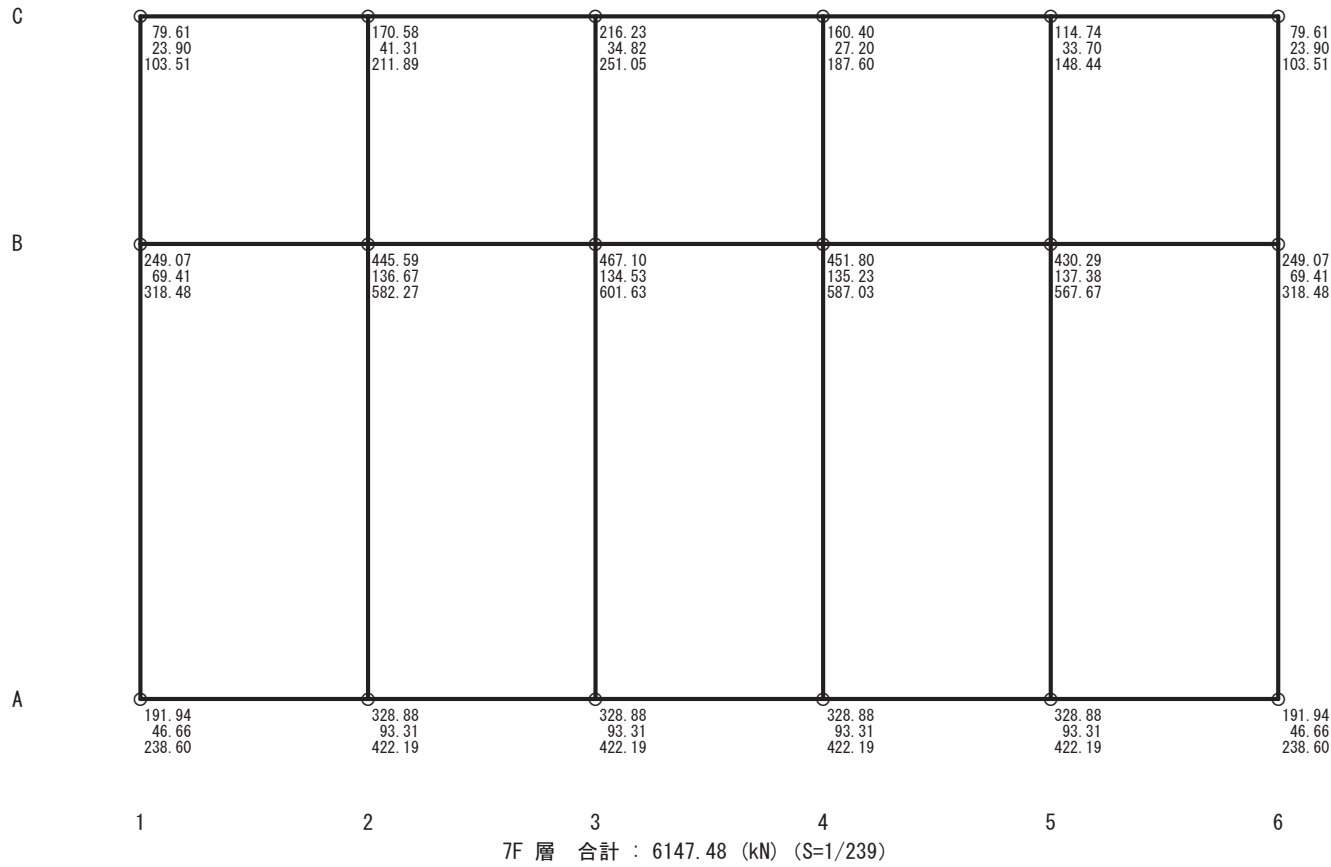
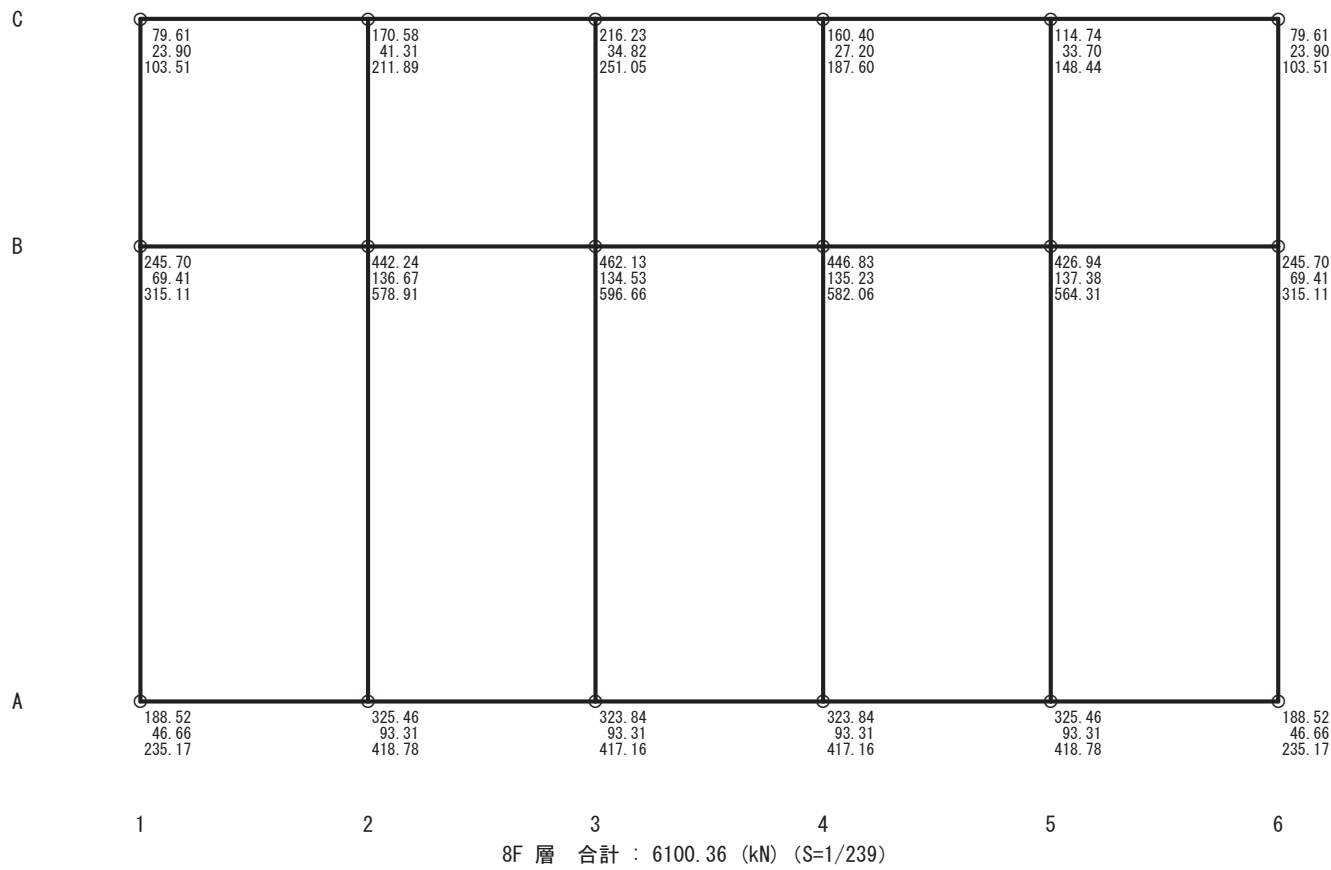


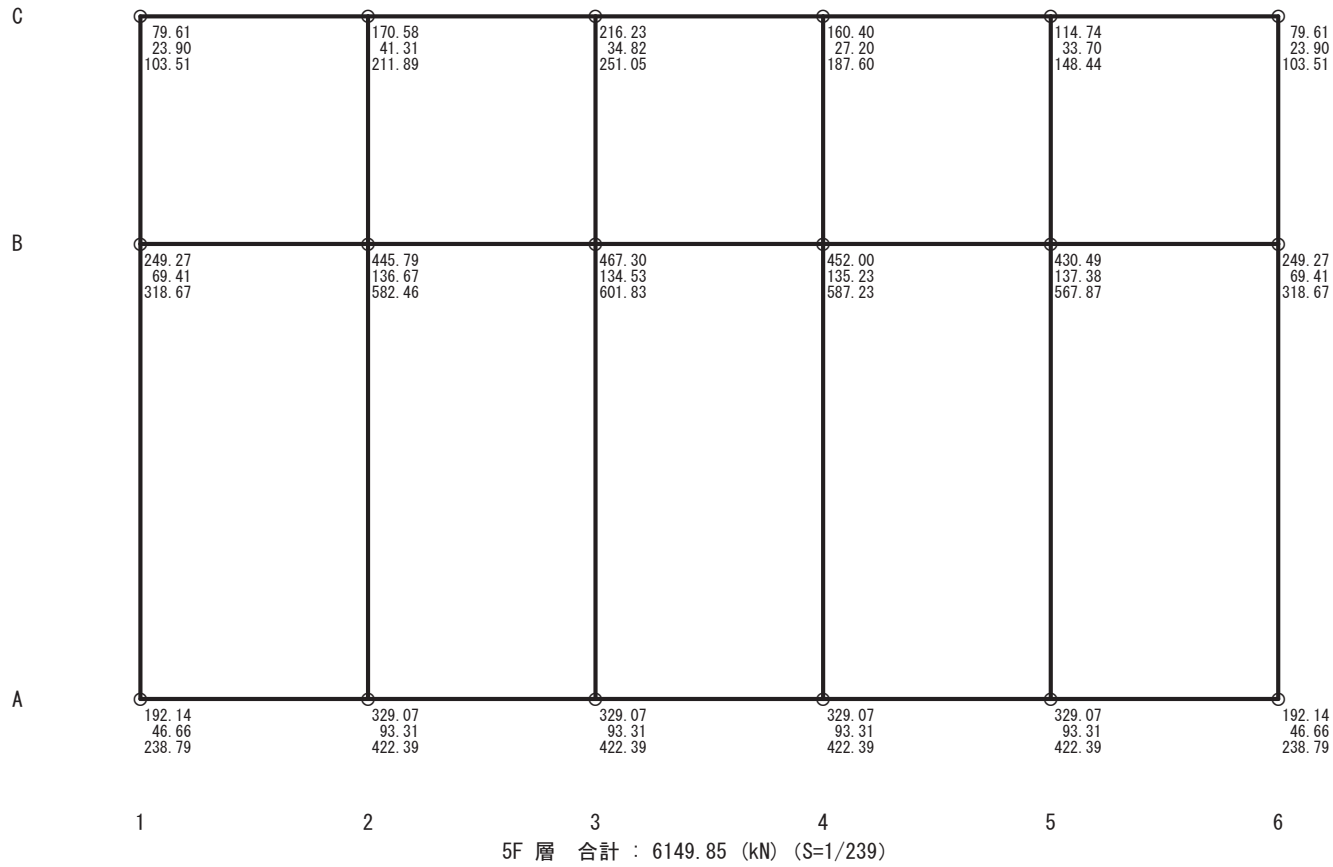
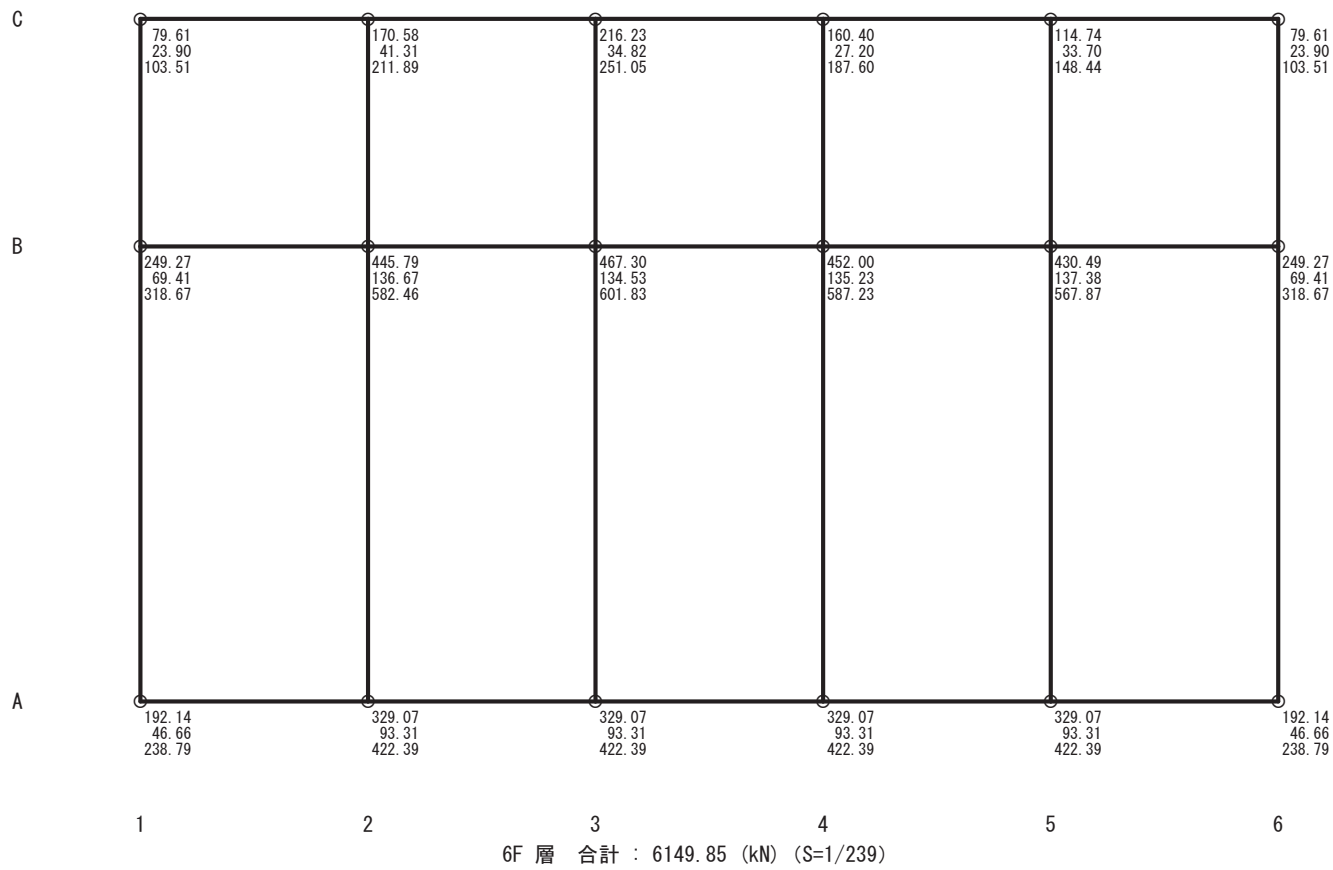


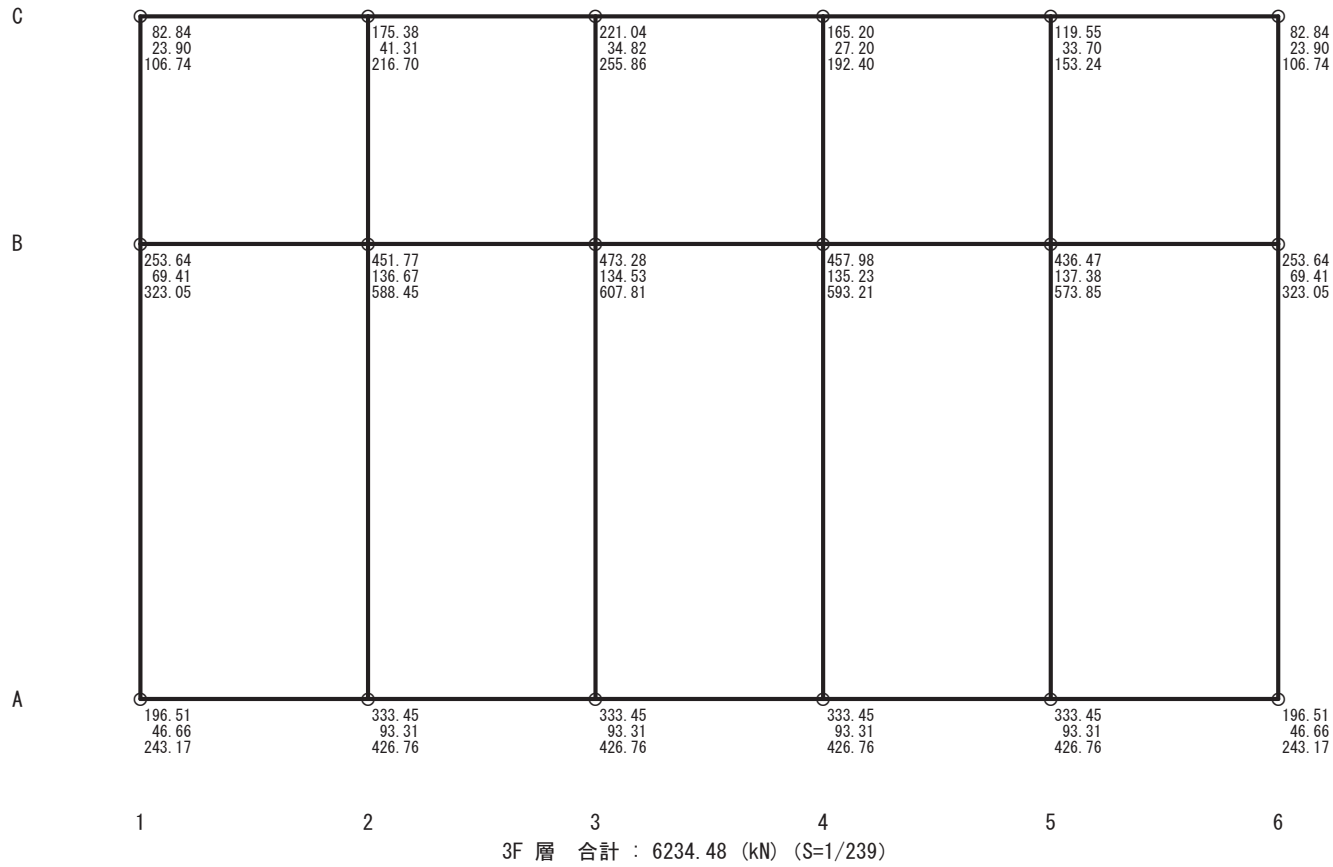
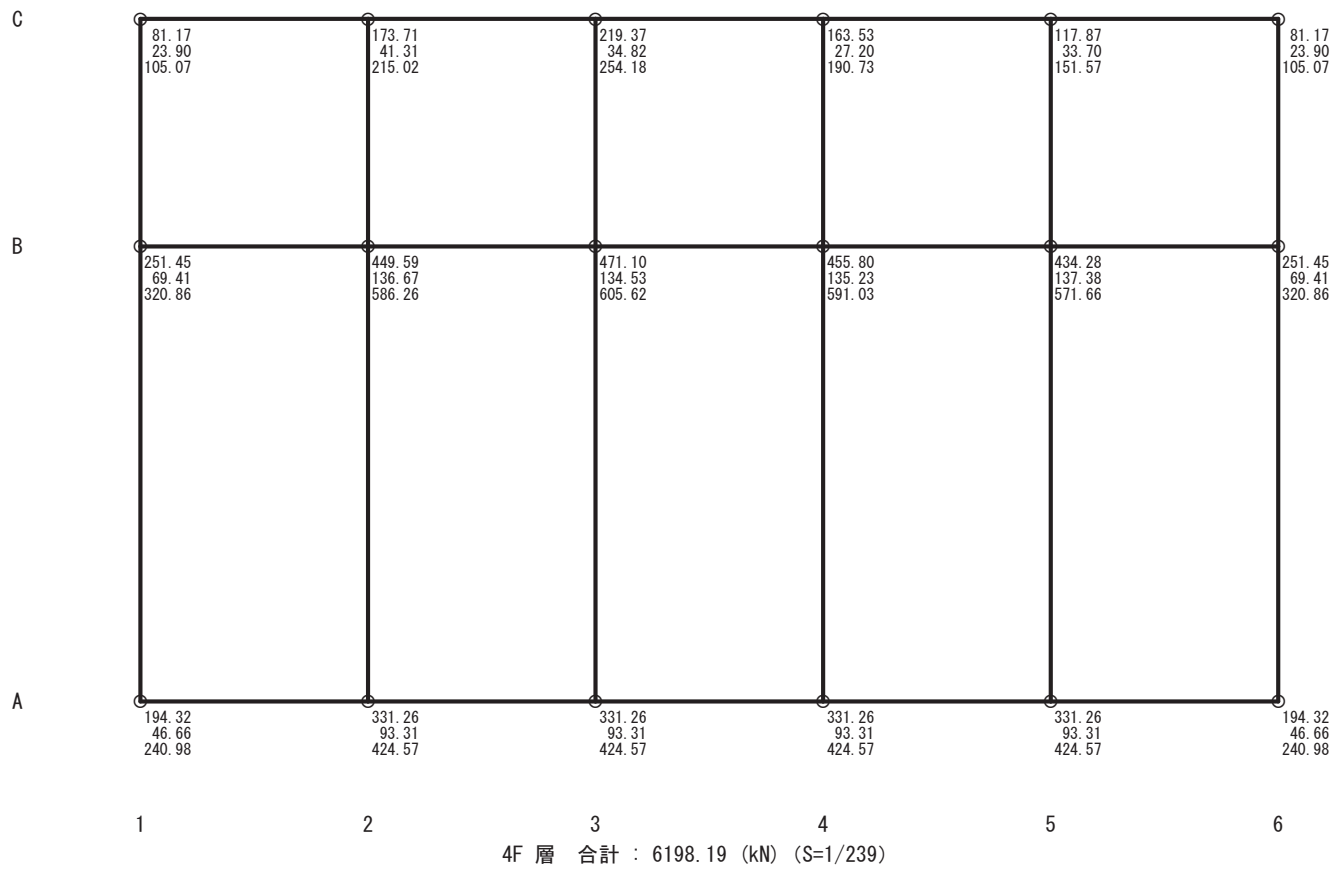


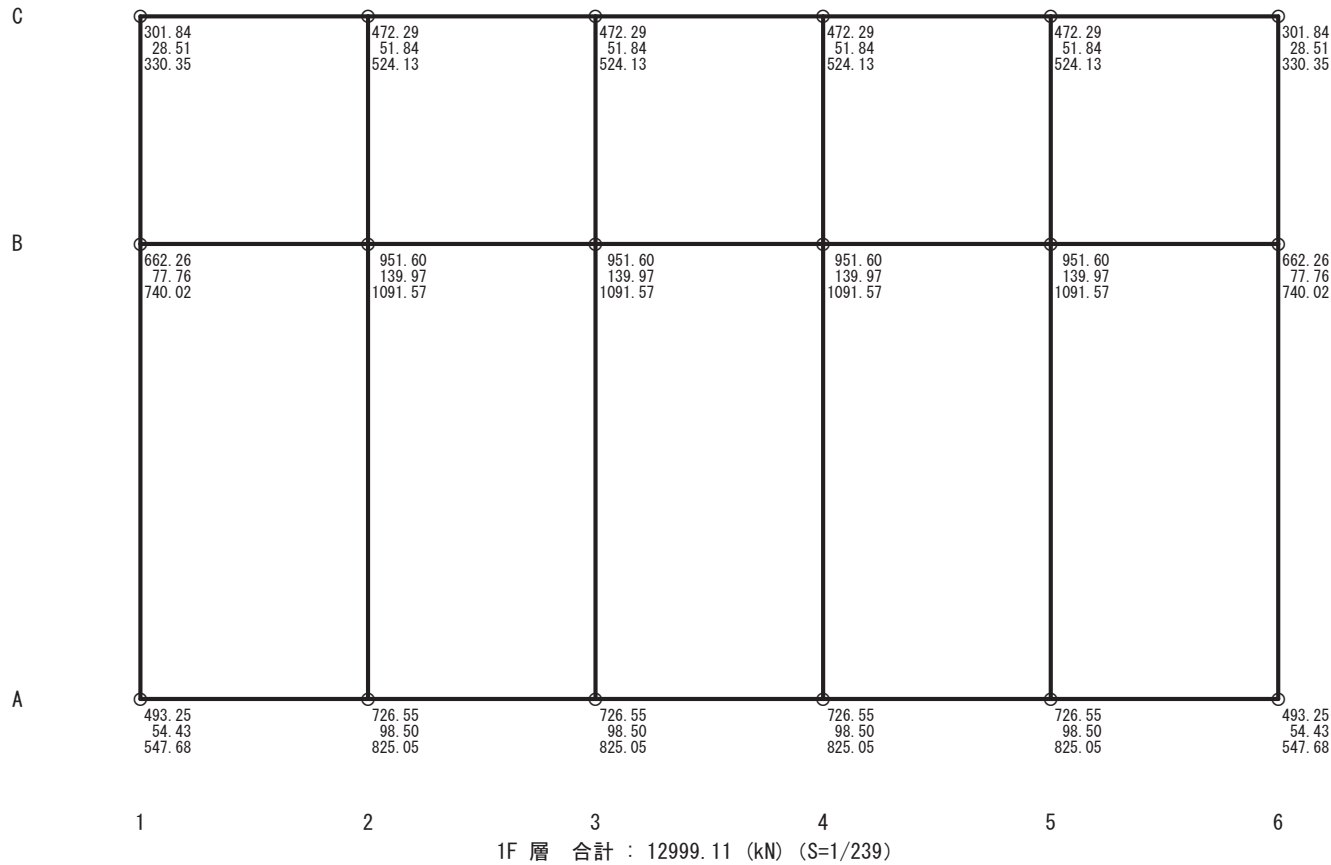
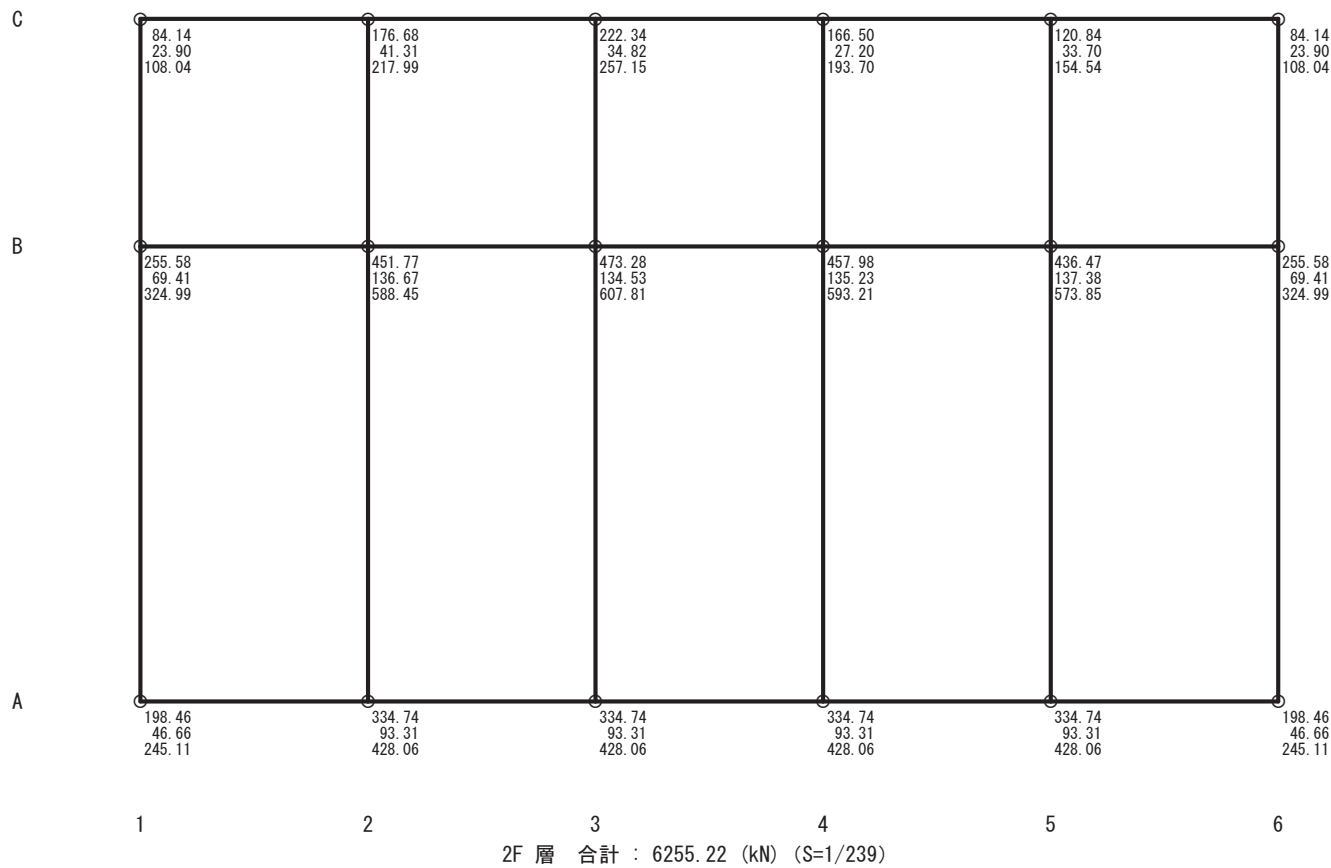




A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

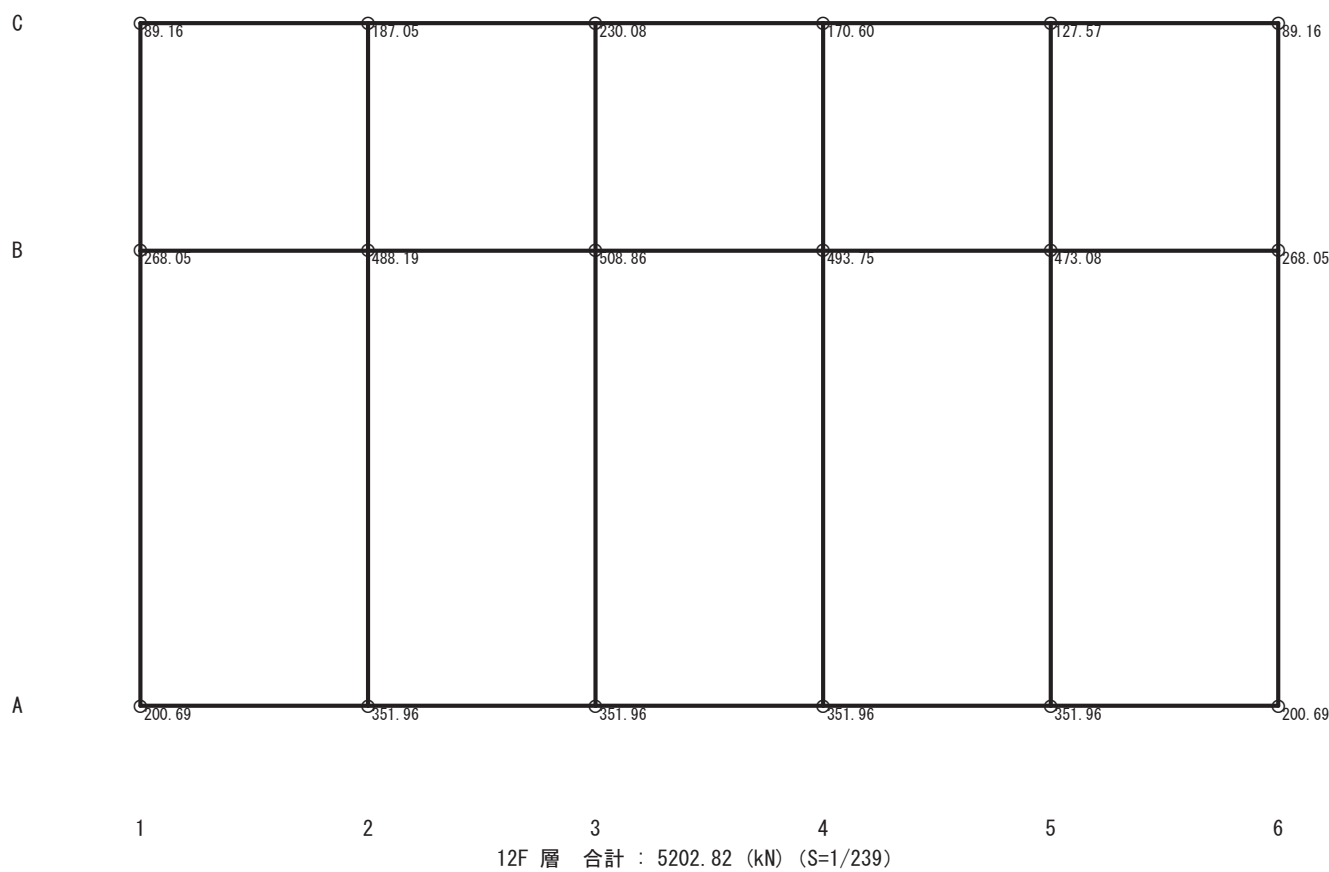
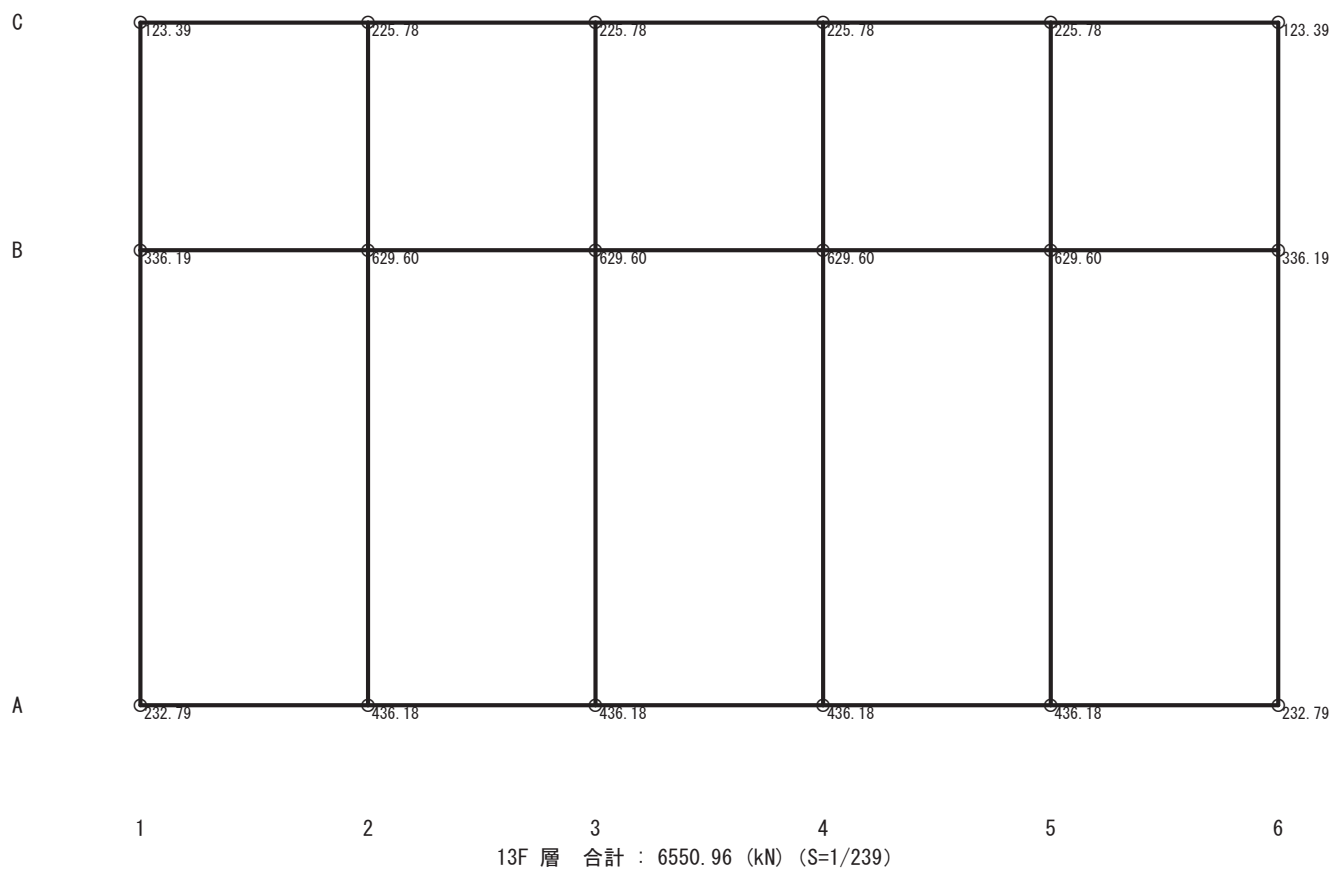


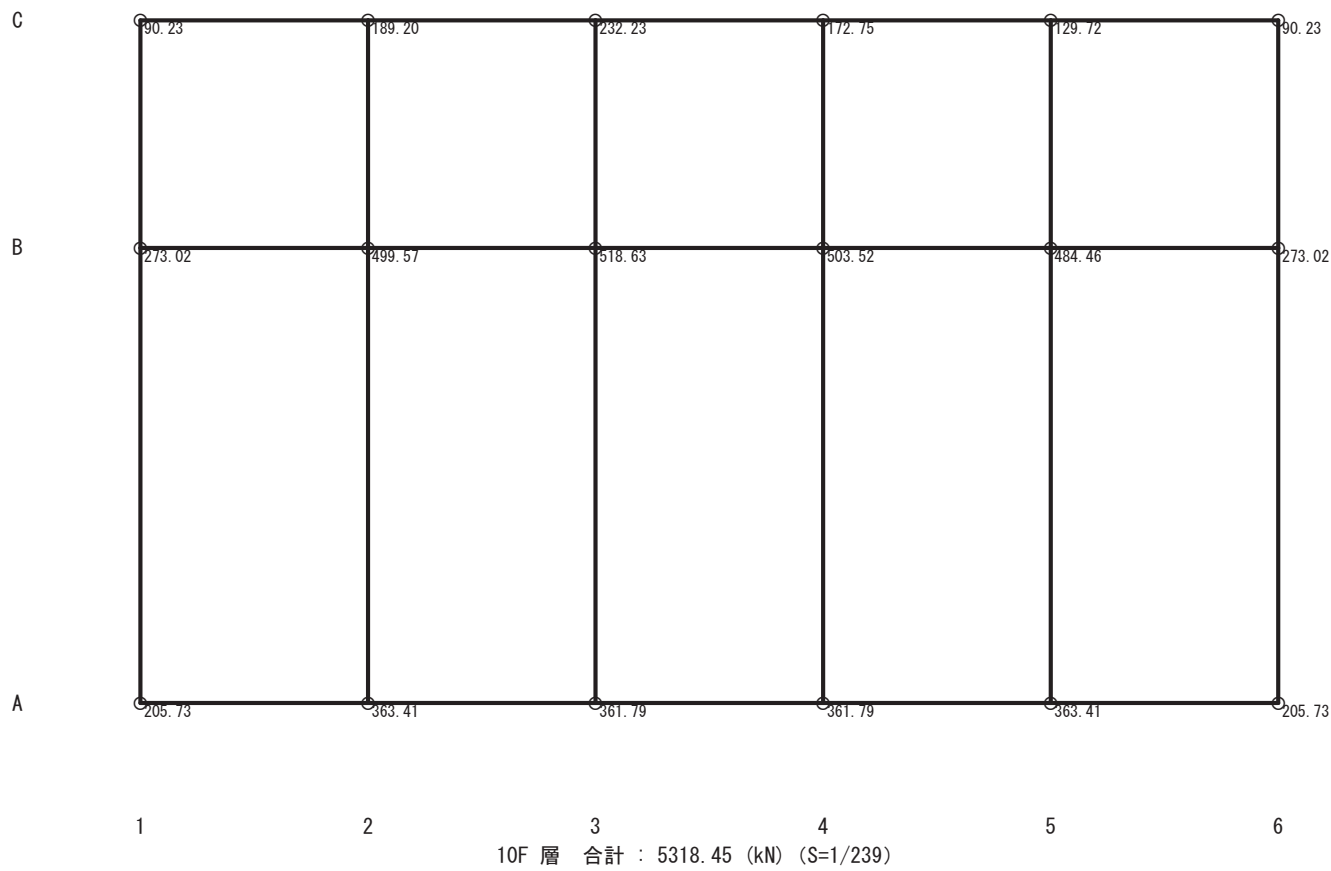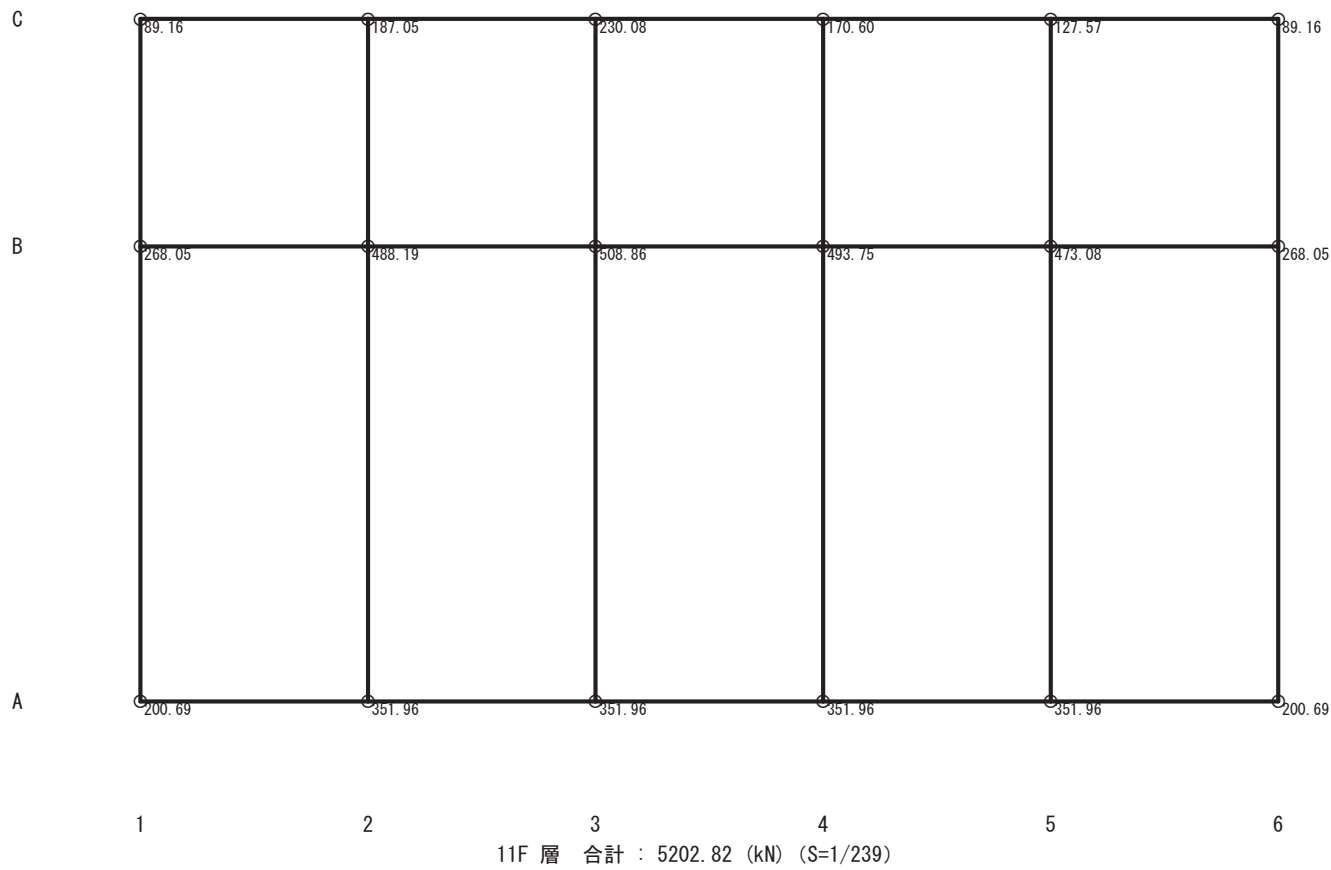


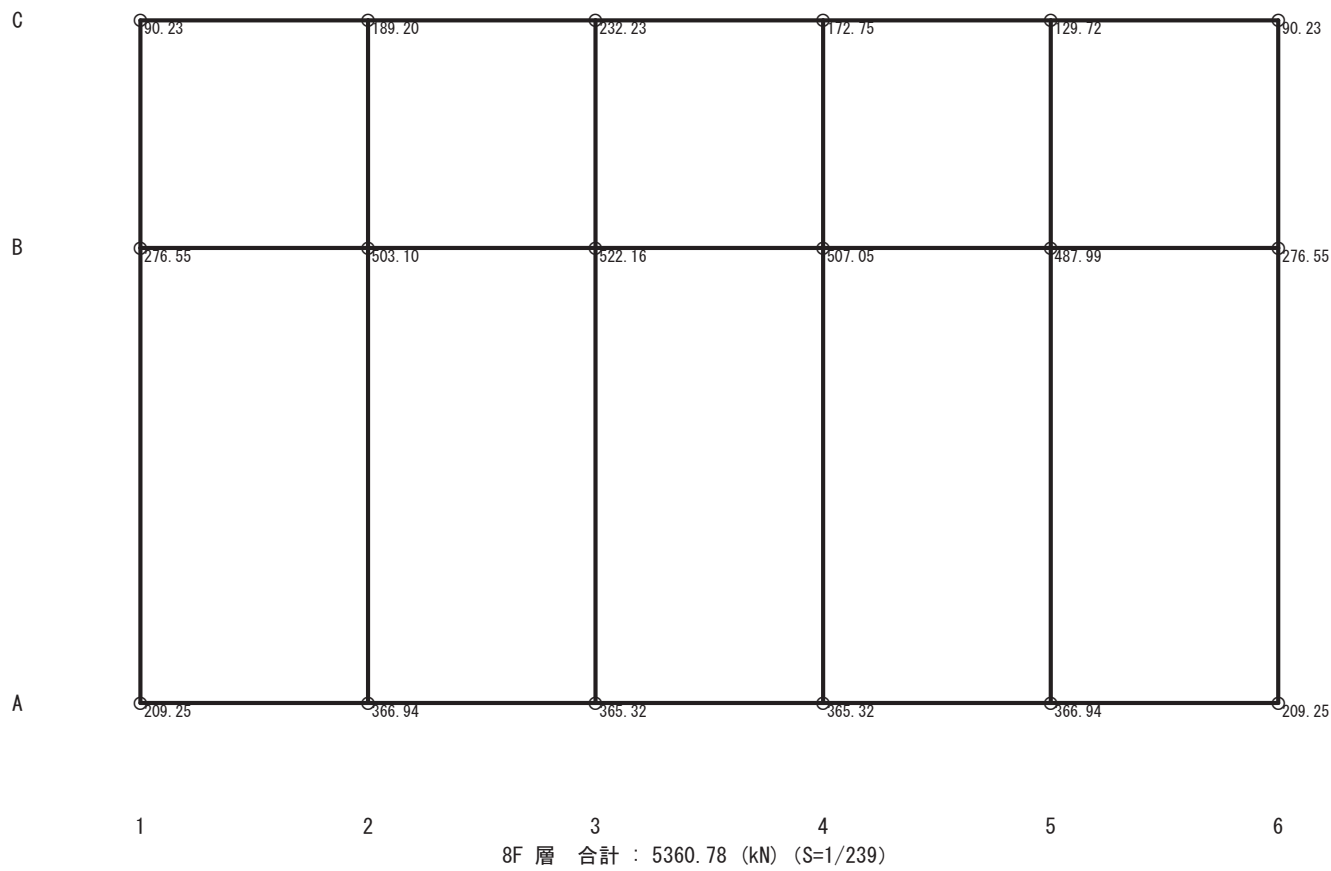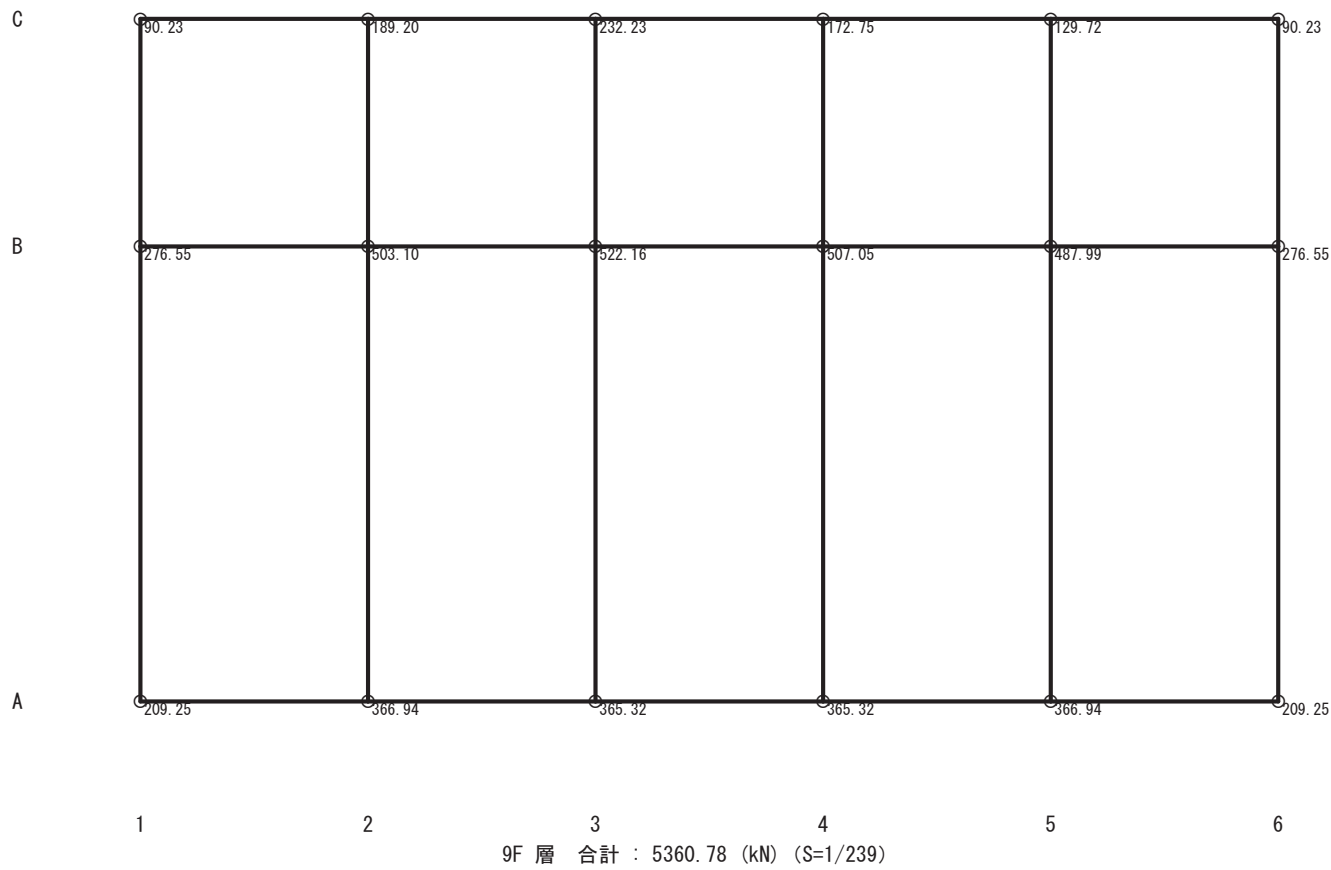

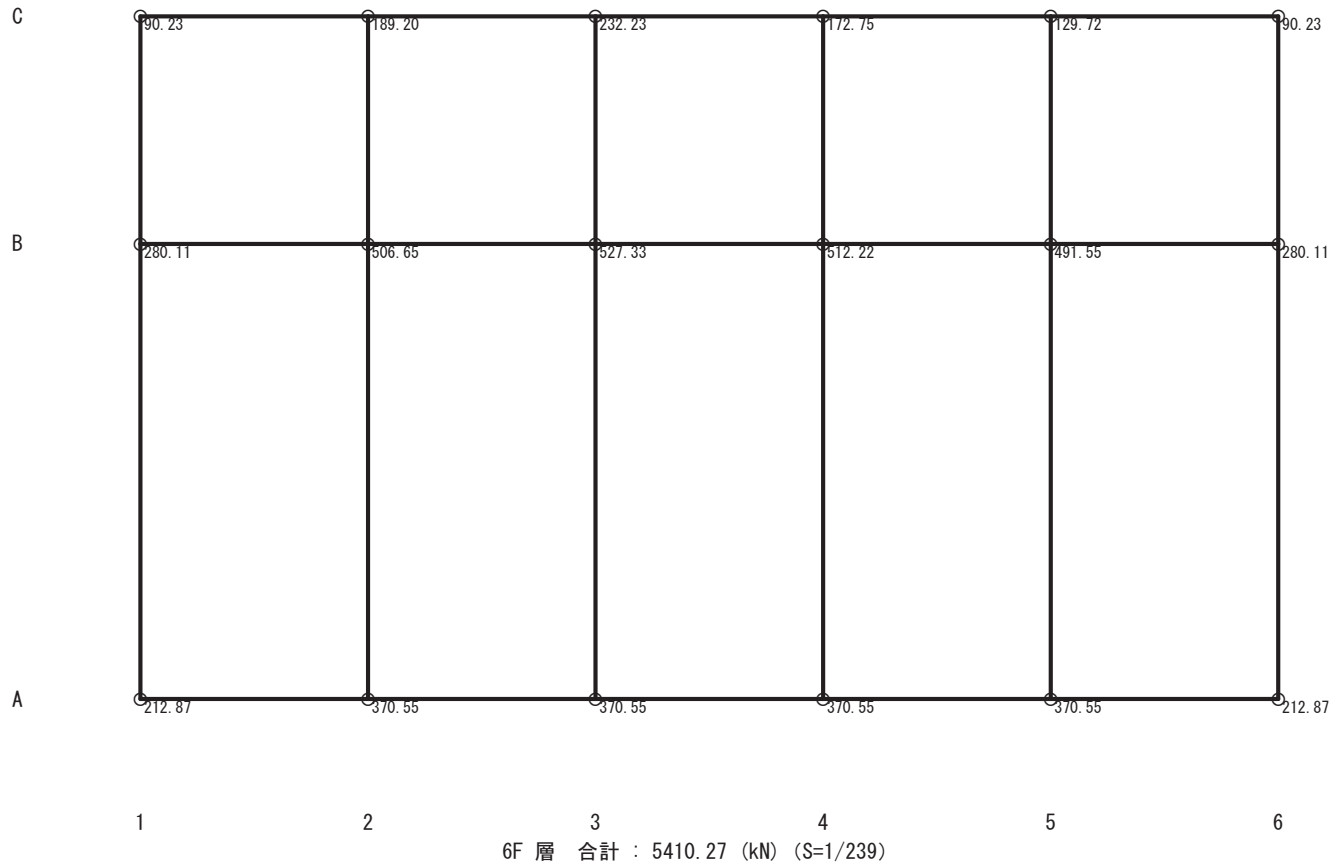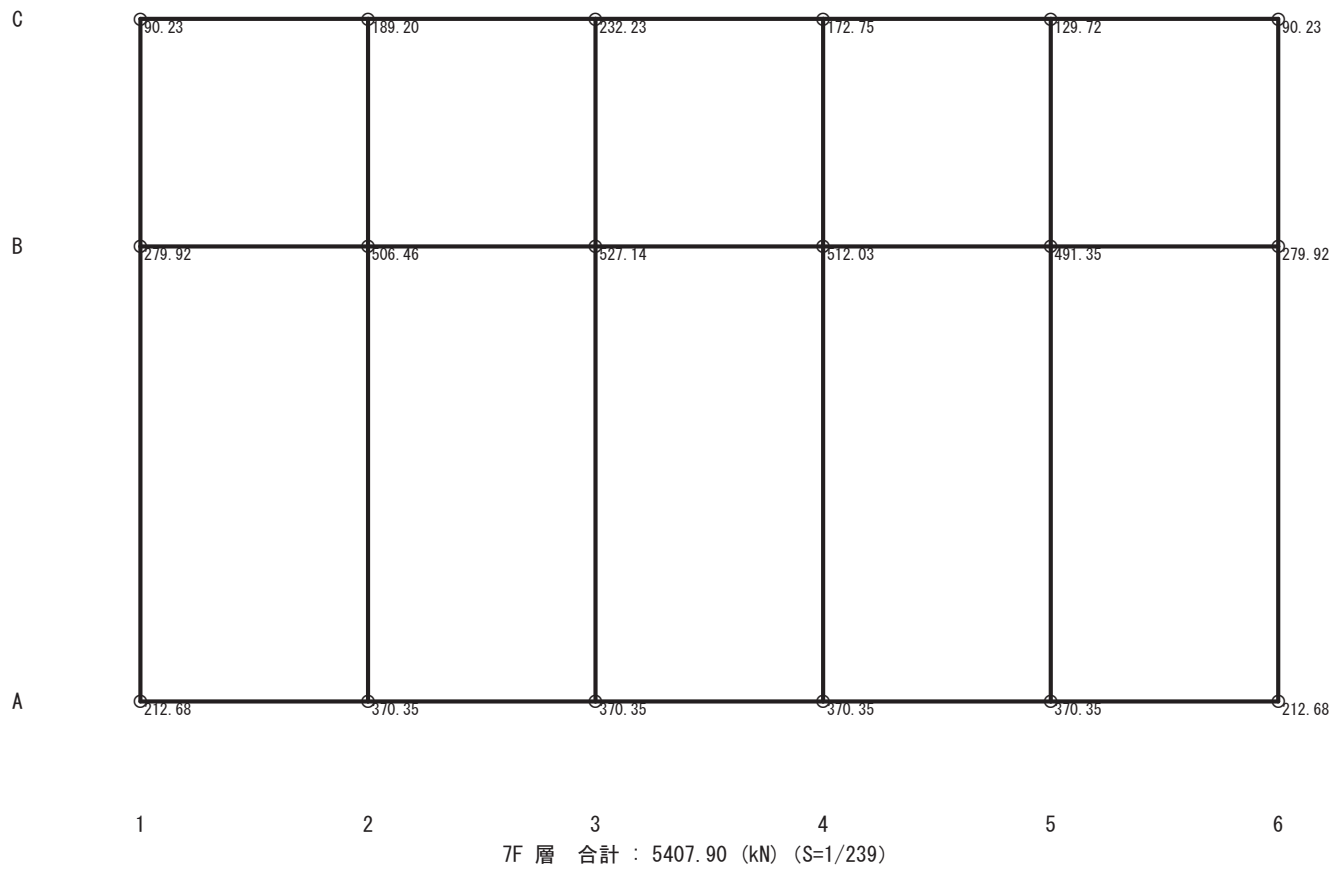

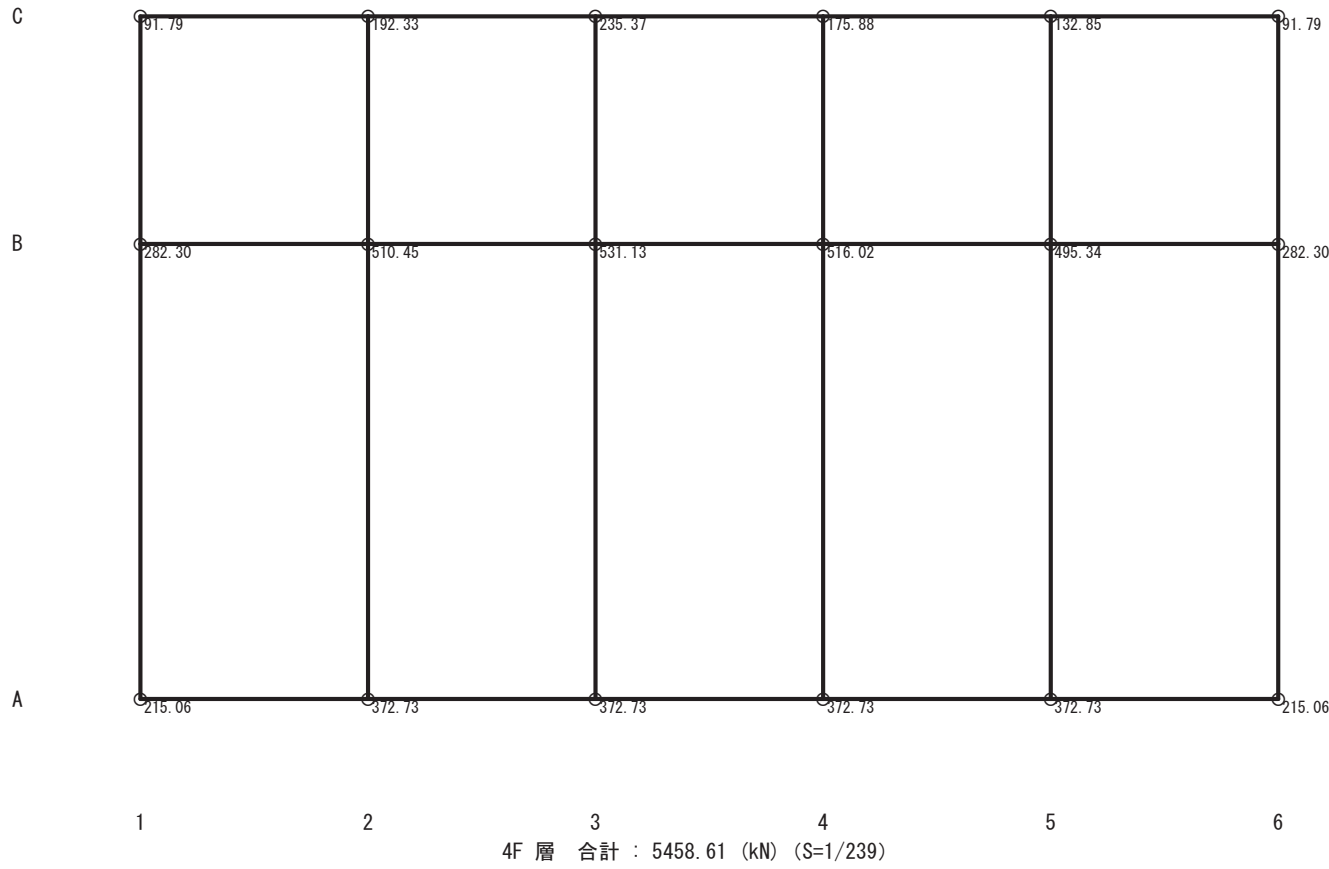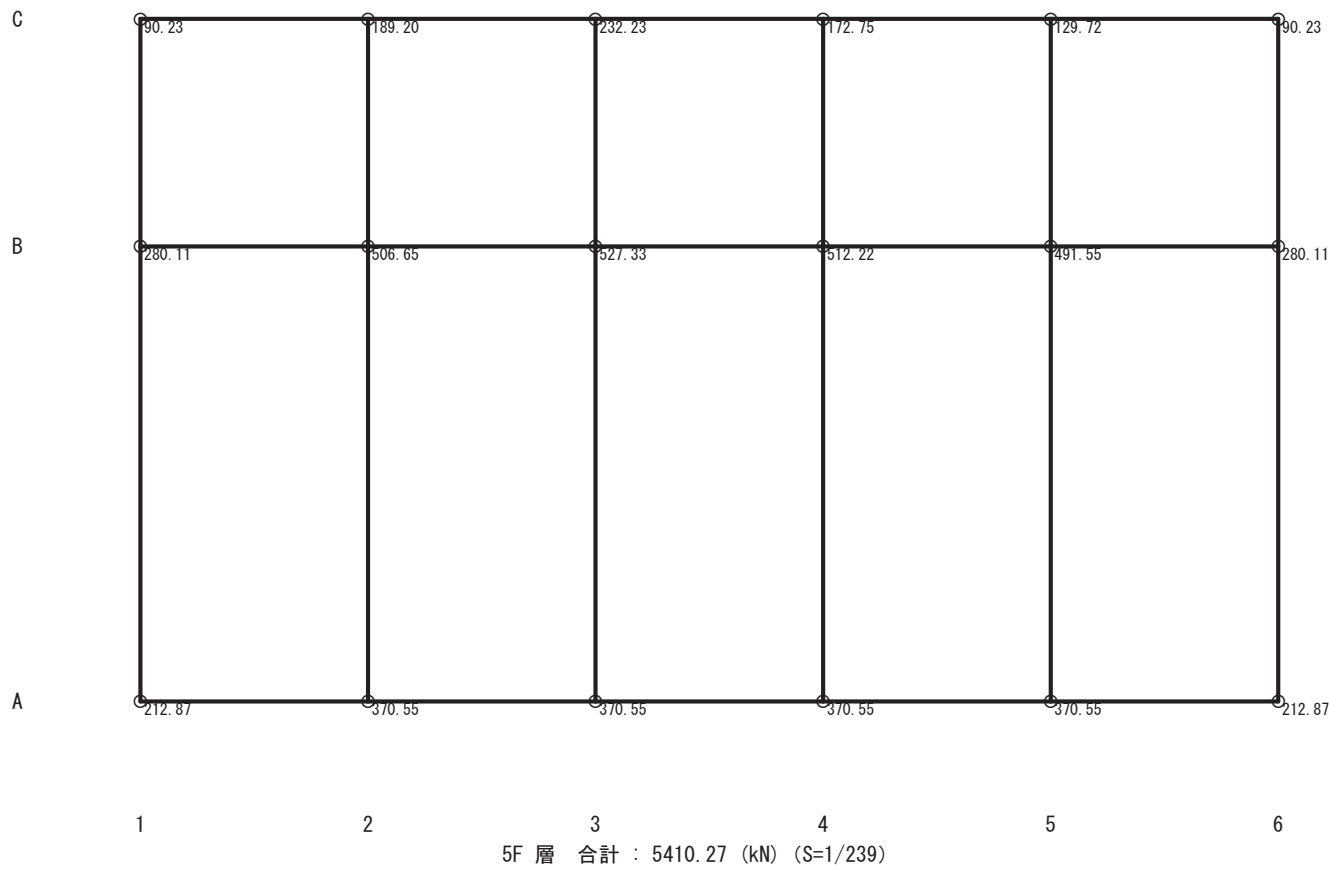

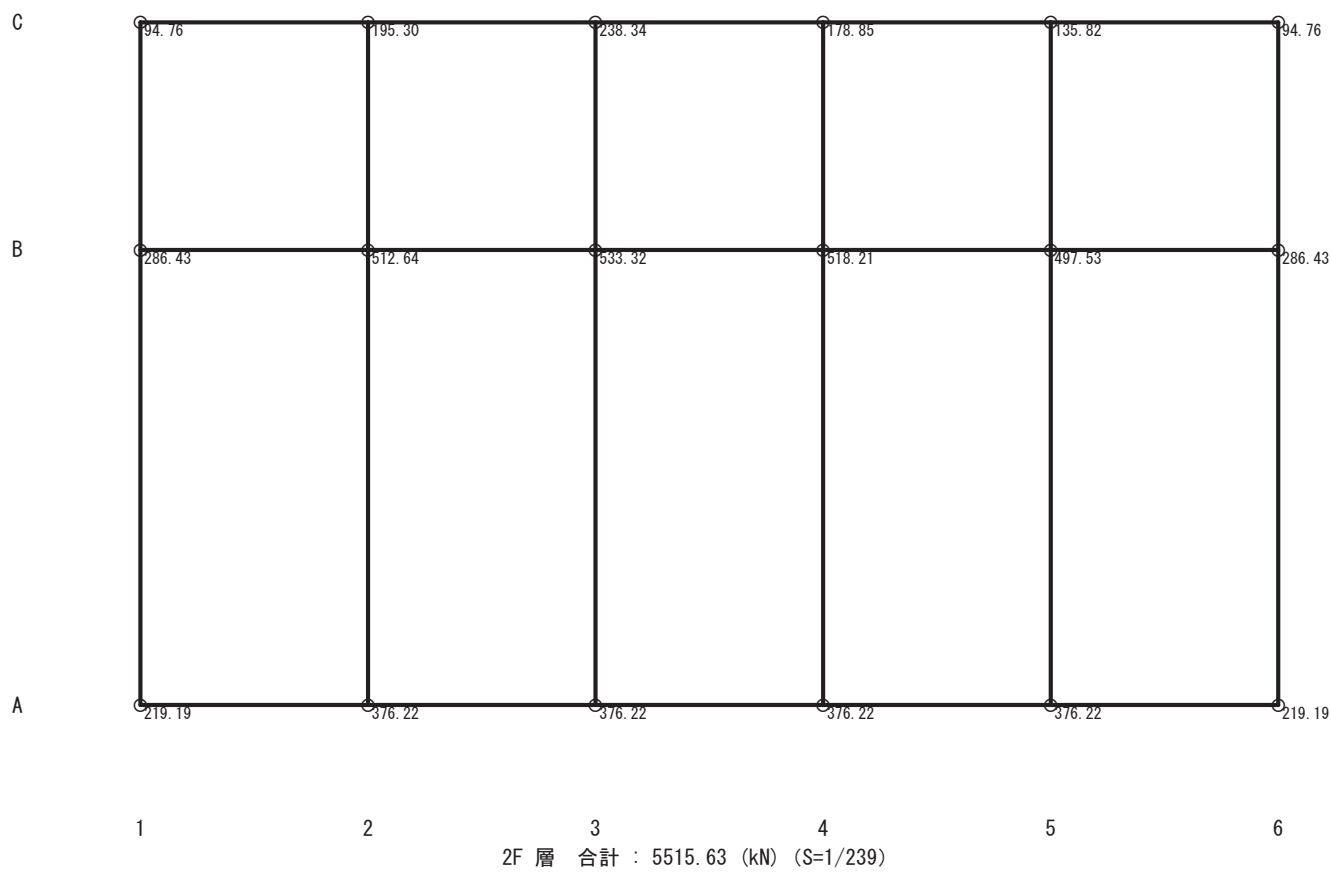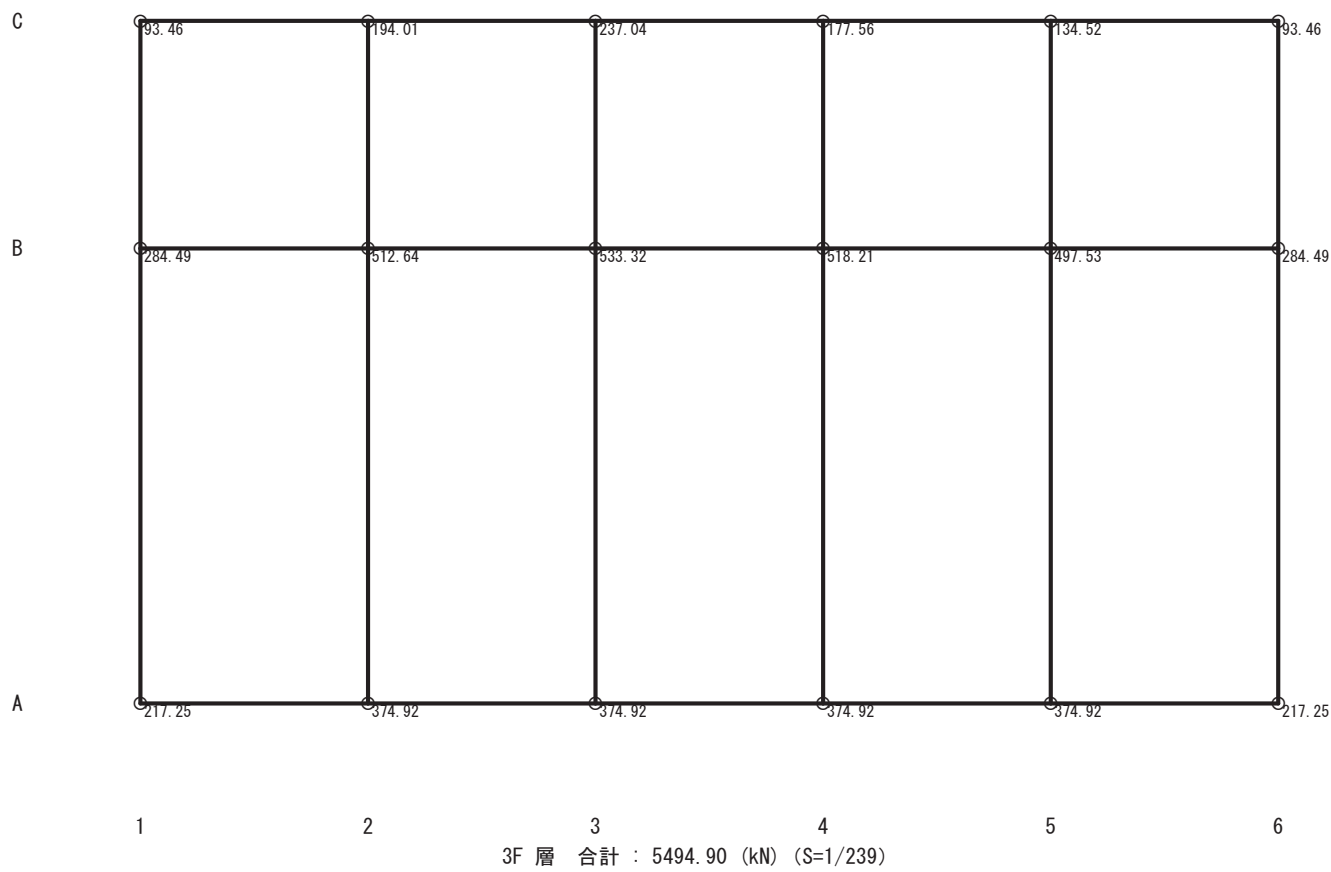

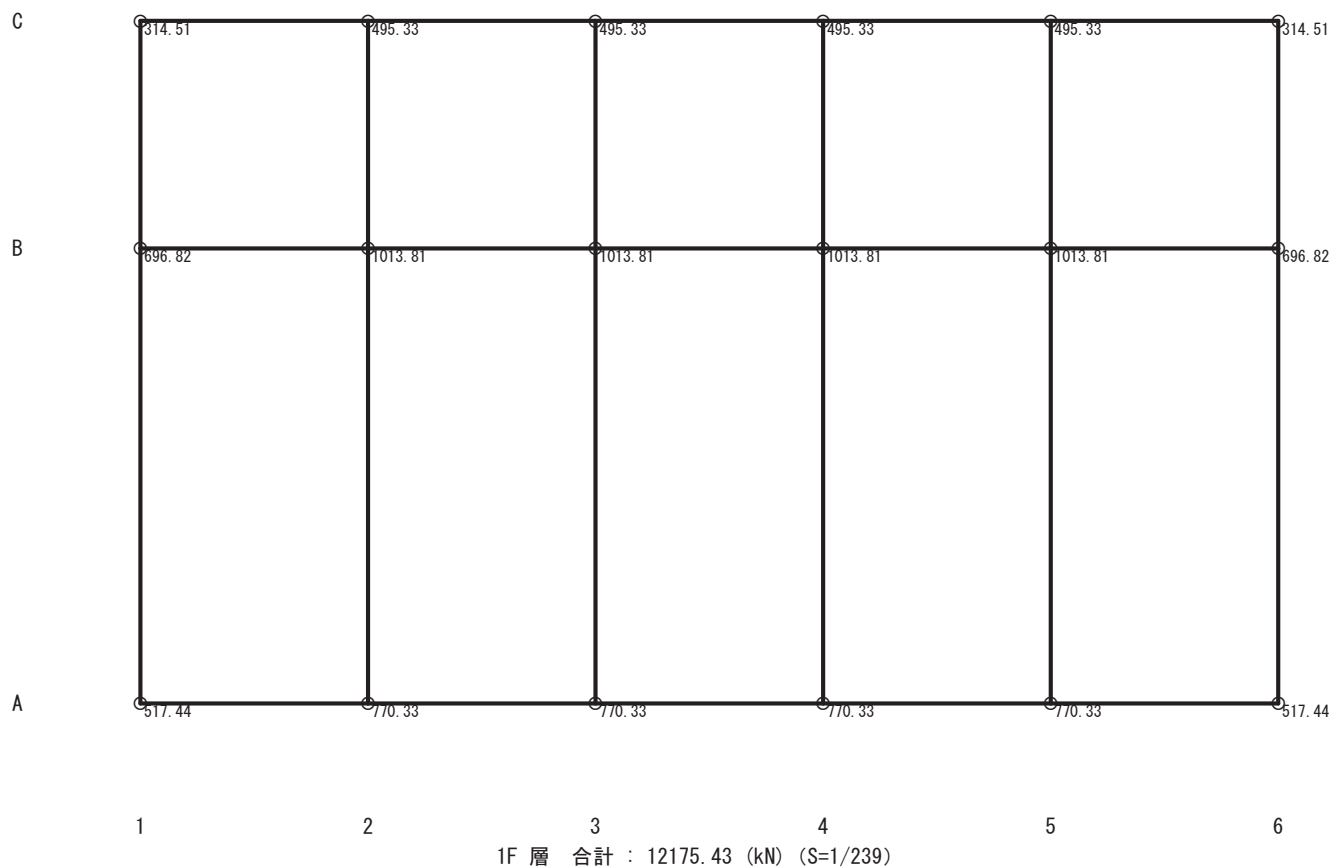

A-1. 3 層せん断力

A-1. 3. 1 地震力

- Wi

A

$\sum Wi$

αi

Ai

Ci

Q

Pi

Qi

()

T

Ht

Hs

Rt

K

地下

基礎

H

(但し 2 0 m を超える場合は 2 0 m とする)

Z

U

雑壁

: i 階重量、[sum] : フレームごとの重量

: 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

: i 階より上部の重量

: $\sum Wi / \sum W1$

: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

: i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$

: (地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

: (塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$

: 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

: i 階の地震層せん断力

: () : i 階から控除された地震層せん断力

: 1 次固有周期

: 1 次固有周期の計算のための建物高さ

: 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

: 振動特性係数

: 塔屋 (入力値による) $\cdot U$

: 地下 $K = 0.1 (1-H/40) Z \cdot U$

: 基礎 $K = \alpha (0.1 (1-H/40) Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)

: 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

: (但し 2 0 m を超える場合は 2 0 m とする)

: 地域係数 (入力値による)

: 用途係数 (入力値による)

: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

(kN)

(m2)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(秒)

(m)

(m)

(m)
- < X 方向 (正加力) > Z = 1. 000 用途係数 = 1. 000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ(h) : 48. 000 (m)
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/17 20:47

— Ⅲ — 106 / 761 —

a) 1次固有周期 (T) の算出

鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00

$$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440 \text{ (秒)}$$

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出T_c : 0.60 (第2種地盤)R_tの下限值 = 0.500

$$R_t \text{ (固有周期からの計算値)} = 0.667 \text{ (} T = 1.440 \text{)}、R_t \text{ (採用値)} = 0.667$$

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
12F	A	2210.3	6551.0	0.100	2.660	0.355		2323.7	0.0	2323.7
	B	3190.8								
	C	1149.9								
	sum	6551.0								
	W _i /A	8.42								
11F	A	1809.2	11753.8	0.179	2.183	0.291		3421.1	0.0	3421.1
	B	2500.0								
	C	893.6								
	sum	5202.8								
	W _i /A	6.69								
10F	A	1809.2	16956.6	0.258	1.926	0.257		4354.0	0.0	4354.0
	B	2500.0								
	C	893.6								
	sum	5202.8								
	W _i /A	6.69								
9F	A	1861.8	22275.0	0.339	1.746	0.233		5186.0	0.0	5186.0
	B	2552.2								
	C	904.4								
	sum	5318.4								
	W _i /A	6.84								
8F	A	1883.0	27635.8	0.421	1.607	0.214		5921.2	0.0	5921.2
	B	2573.4								
	C	904.4								
	sum	5360.8								
	W _i /A	6.89								
7F	A	1883.0	32996.6	0.502	1.492	0.199		6563.9	0.0	6563.9
	B	2573.4								
	C	904.4								
	sum	5360.8								
	W _i /A	6.89								
6F	A	1906.7	38404.5	0.585	1.392	0.186		7125.6	0.0	7125.6
	B	2596.8								
	C	904.4								
	sum	5407.9								
	W _i /A	6.95								
5F	A	1907.9	43814.8	0.667	1.302	0.174		7605.2	0.0	7605.2
	B	2598.0								
	C	904.4								
	sum	5410.3								
	W _i /A	6.96								
4F	A	1907.9	49225.0	0.749	1.220	0.163		8005.6	0.0	8005.6
	B	2598.0								
	C	904.4								
	sum	5410.3								
	W _i /A	6.96								
3F	A	1921.1	54683.6	0.832	1.143	0.152		8331.9	0.0	8331.9
	B	2617.5								
	C	920.0								
	sum	5458.6								
	W _i /A	7.02								
2F	A	1934.2	60178.5	0.916	1.070	0.143		8583.2	0.0	8583.2
	B	2630.7								
	C	930.1								
	sum	5494.9								
	W _i /A	7.07								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	A	1943.2	65694.2	1.000	1.000	0.133		8759.2	0.0	8759.2
	B	2634.6								
	C	937.8								
	sum	5515.6								
	Wi/A	7.09								
基礎	A	4116.2	77869.6		K=0.1000 (H=0.00)		1217.543	9976.8	0.0	9976.8
	B	5448.9								
	C	2610.4								
	sum	12175.4								
	Wi/A	15.66								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt(採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	A	2210.3	6551.0	0.100	2.660	0.355		2323.7	0.0	2323.7
	B	3190.8								
	C	1149.9								
	sum	6551.0								
	Wi/A	8.42								
11F	A	1809.2	11753.8	0.179	2.183	0.291		3421.1	0.0	3421.1
	B	2500.0								
	C	893.6								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
10F	A	1809.2	16956.6	0.258	1.926	0.257		4354.0	0.0	4354.0
	B	2500.0								
	C	893.6								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
9F	A	1861.8	22275.0	0.339	1.746	0.233		5186.0	0.0	5186.0
	B	2552.2								
	C	904.4								
	sum	5318.4								
	Wi/A	6.84								
8F	A	1883.0	27635.8	0.421	1.607	0.214		5921.2	0.0	5921.2
	B	2573.4								
	C	904.4								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
7F	A	1883.0	32996.6	0.502	1.492	0.199		6563.9	0.0	6563.9
	B	2573.4								
	C	904.4								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
6F	A	1906.7	38404.5	0.585	1.392	0.186		7125.6	0.0	7125.6
	B	2596.8								
	C	904.4								
	sum	5407.9								
	Wi/A	6.95								
5F	A	1907.9	43814.8	0.667	1.302	0.174		7605.2	0.0	7605.2
	B	2598.0								
	C	904.4								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	A	1907.9	49225.0	0.749	1.220	0.163		8005.6	0.0	8005.6
	B	2598.0								
	C	904.4								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								
3F	A	1921.1	54683.6	0.832	1.143	0.152		8331.9	0.0	8331.9
	B	2617.5								
	C	920.0								
	sum	5458.6								
	Wi/A	7.02								
2F	A	1934.2	60178.5	0.916	1.070	0.143		8583.2	0.0	8583.2
	B	2630.7								
	C	930.1								
	sum	5494.9								
	Wi/A	7.07								
1F	A	1943.2	65694.2	1.000	1.000	0.133		8759.2	0.0	8759.2
	B	2634.6								
	C	937.8								
	sum	5515.6								
	Wi/A	7.09								
基礎	A	4116.2	77869.6		K=0.1000 (H=0.00)		1217.543	9976.8	0.0	9976.8
	B	5448.9								
	C	2610.4								
	sum	12175.4								
	Wi/A	15.66								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	692.4	6551.0	0.100	2.660	0.355		2323.7	0.0	2323.7
	2	1291.6								
	3	1291.6								
	4	1291.6								
	5	1291.6								
	6	692.4								
	sum	6551.0								
	Wi/A	8.42								
11F	1	557.9	11753.8	0.179	2.183	0.291		3421.1	0.0	3421.1
	2	1027.2								
	3	1090.9								
	4	1016.3								
	5	952.6								
	6	557.9								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
10F	1	557.9	16956.6	0.258	1.926	0.257		4354.0	0.0	4354.0
	2	1027.2								
	3	1090.9								
	4	1016.3								
	5	952.6								
	6	557.9								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
9F	1	569.0	22275.0	0.339	1.746	0.233		5186.0	0.0	5186.0

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	2	1052.2	22275.0	0.339	1.746	0.233		5186.0	0.0	5186.0
	3	1112.7								
	4	1038.1								
	5	977.6								
	6	569.0								
	sum	5318.4								
	Wi/A	6.84								
8F	1	576.0	27635.8	0.421	1.607	0.214		5921.2	0.0	5921.2
	2	1059.2								
	3	1119.7								
	4	1045.1								
	5	984.6								
	6	576.0								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
7F	1	576.0	32996.6	0.502	1.492	0.199		6563.9	0.0	6563.9
	2	1059.2								
	3	1119.7								
	4	1045.1								
	5	984.6								
	6	576.0								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
6F	1	582.8	38404.5	0.585	1.392	0.186		7125.6	0.0	7125.6
	2	1066.0								
	3	1129.7								
	4	1055.1								
	5	991.4								
	6	582.8								
	sum	5407.9								
	Wi/A	6.95								
5F	1	583.2	43814.8	0.667	1.302	0.174		7605.2	0.0	7605.2
	2	1066.4								
	3	1130.1								
	4	1055.5								
	5	991.8								
	6	583.2								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								
4F	1	583.2	49225.0	0.749	1.220	0.163		8005.6	0.0	8005.6
	2	1066.4								
	3	1130.1								
	4	1055.5								
	5	991.8								
	6	583.2								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								
3F	1	589.2	54683.6	0.832	1.143	0.152		8331.9	0.0	8331.9
	2	1075.5								
	3	1139.2								
	4	1064.6								
	5	1000.9								
	6	589.2								
	sum	5458.6								
	Wi/A	7.02								
2F	1	595.2	60178.5	0.916	1.070	0.143		8583.2	0.0	8583.2
	2	1081.6								
	3	1145.3								
	4	1070.7								
	5	1007.0								
	6	595.2								
	sum	5494.9								
	Wi/A	7.07								
1F	1	600.4	65694.2	1.000	1.000	0.133		8759.2	0.0	8759.2
	2	1084.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	3	1147.9	65694.2	1.000	1.000	0.133		8759.2	0.0	8759.2
	4	1073.3								
	5	1009.6								
	6	600.4								
	sum	5515.6								
	Wi/A	7.09								
基礎	1	1528.8	77869.6		K=0.1000 (H=0.00)		1217.543	9976.8	0.0	9976.8
	2	2279.5								
	3	2279.5								
	4	2279.5								
	5	2279.5								
	6	1528.8								
	sum	12175.4								
	Wi/A	15.66								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.500
 $R_t(\text{固有周期からの計算値}) = 0.667$ （T = 1.440）、 $R_t(\text{採用値}) = 0.667$

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	692.4	6551.0	0.100	2.660	0.355		2323.7	0.0	2323.7
	2	1291.6								
	3	1291.6								
	4	1291.6								
	5	1291.6								
	6	692.4								
	sum	6551.0								
	Wi/A	8.42								
11F	1	557.9	11753.8	0.179	2.183	0.291		3421.1	0.0	3421.1
	2	1027.2								
	3	1090.9								
	4	1016.3								
	5	952.6								
	6	557.9								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
10F	1	557.9	16956.6	0.258	1.926	0.257		4354.0	0.0	4354.0
	2	1027.2								
	3	1090.9								
	4	1016.3								
	5	952.6								
	6	557.9								
	sum	5202.8								
	Wi/A	6.69								
9F	1	569.0	22275.0	0.339	1.746	0.233		5186.0	0.0	5186.0
	2	1052.2								
	3	1112.7								
	4	1038.1								
	5	977.6								
	6	569.0								
	sum	5318.4								
	Wi/A	6.84								
8F	1	576.0	27635.8	0.421	1.607	0.214		5921.2	0.0	5921.2
	2	1059.2								
	3	1119.7								
	4	1045.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	5	984.6	27635.8	0.421	1.607	0.214		5921.2	0.0	5921.2
	6	576.0								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
7F	1	576.0	32996.6	0.502	1.492	0.199		6563.9	0.0	6563.9
	2	1059.2								
	3	1119.7								
	4	1045.1								
	5	984.6								
	6	576.0								
	sum	5360.8								
	Wi/A	6.89								
6F	1	582.8	38404.5	0.585	1.392	0.186		7125.6	0.0	7125.6
	2	1066.0								
	3	1129.7								
	4	1055.1								
	5	991.4								
	6	582.8								
	sum	5407.9								
	Wi/A	6.95								
5F	1	583.2	43814.8	0.667	1.302	0.174		7605.2	0.0	7605.2
	2	1066.4								
	3	1130.1								
	4	1055.5								
	5	991.8								
	6	583.2								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								
4F	1	583.2	49225.0	0.749	1.220	0.163		8005.6	0.0	8005.6
	2	1066.4								
	3	1130.1								
	4	1055.5								
	5	991.8								
	6	583.2								
	sum	5410.3								
	Wi/A	6.96								
3F	1	589.2	54683.6	0.832	1.143	0.152		8331.9	0.0	8331.9
	2	1075.5								
	3	1139.2								
	4	1064.6								
	5	1000.9								
	6	589.2								
	sum	5458.6								
	Wi/A	7.02								
2F	1	595.2	60178.5	0.916	1.070	0.143		8583.2	0.0	8583.2
	2	1081.6								
	3	1145.3								
	4	1070.7								
	5	1007.0								
	6	595.2								
	sum	5494.9								
	Wi/A	7.07								
1F	1	600.4	65694.2	1.000	1.000	0.133		8759.2	0.0	8759.2
	2	1084.2								
	3	1147.9								
	4	1073.3								
	5	1009.6								
	6	600.4								
	sum	5515.6								
	Wi/A	7.09								
基礎	1	1528.8	77869.6		K=0.1000 (H=0.00)		1217.543	9976.8	0.0	9976.8
	2	2279.5								
	3	2279.5								
	4	2279.5								
	5	2279.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	6	1528. 8	77869. 6		K=0. 1000 (H=0. 00)		1217. 543	9976. 8	0. 0	9976. 8
	sum	12175. 4								
	Wi/ A	15. 66								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q

C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

BUSK00042DB6. 5. 0. 0

2014/01/17 20:47ーⅢー113 / 761ー

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
1 フレーム (S=1/239)			

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A2フレーム (S=1/239)B

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
3 フレーム (S=1/239)			

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

4 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

5 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

6 フレーム (S=1/239)

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。

G-M

G-Q

G-M


G-Q



G-M



G-Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率



G-Q : はりのせん断剛度増大率


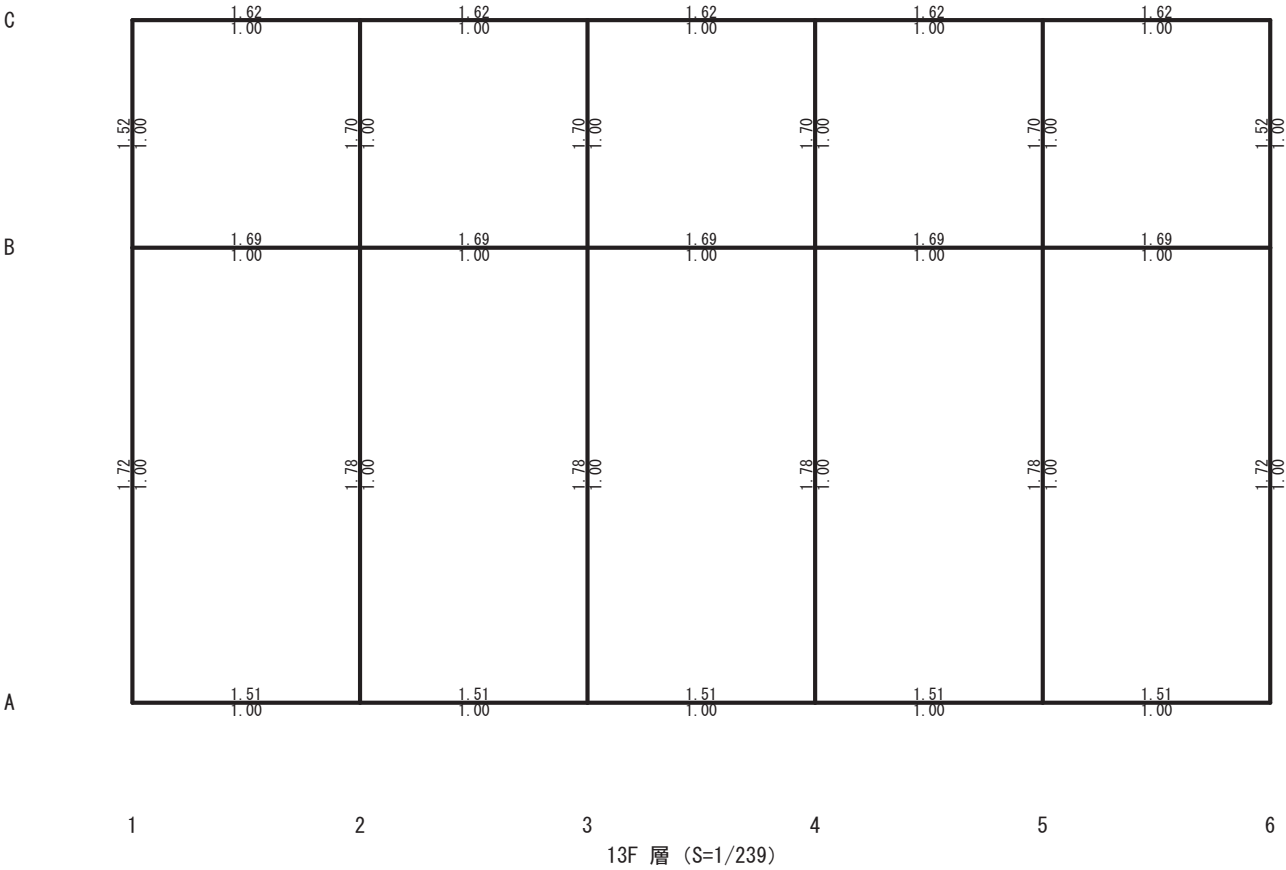


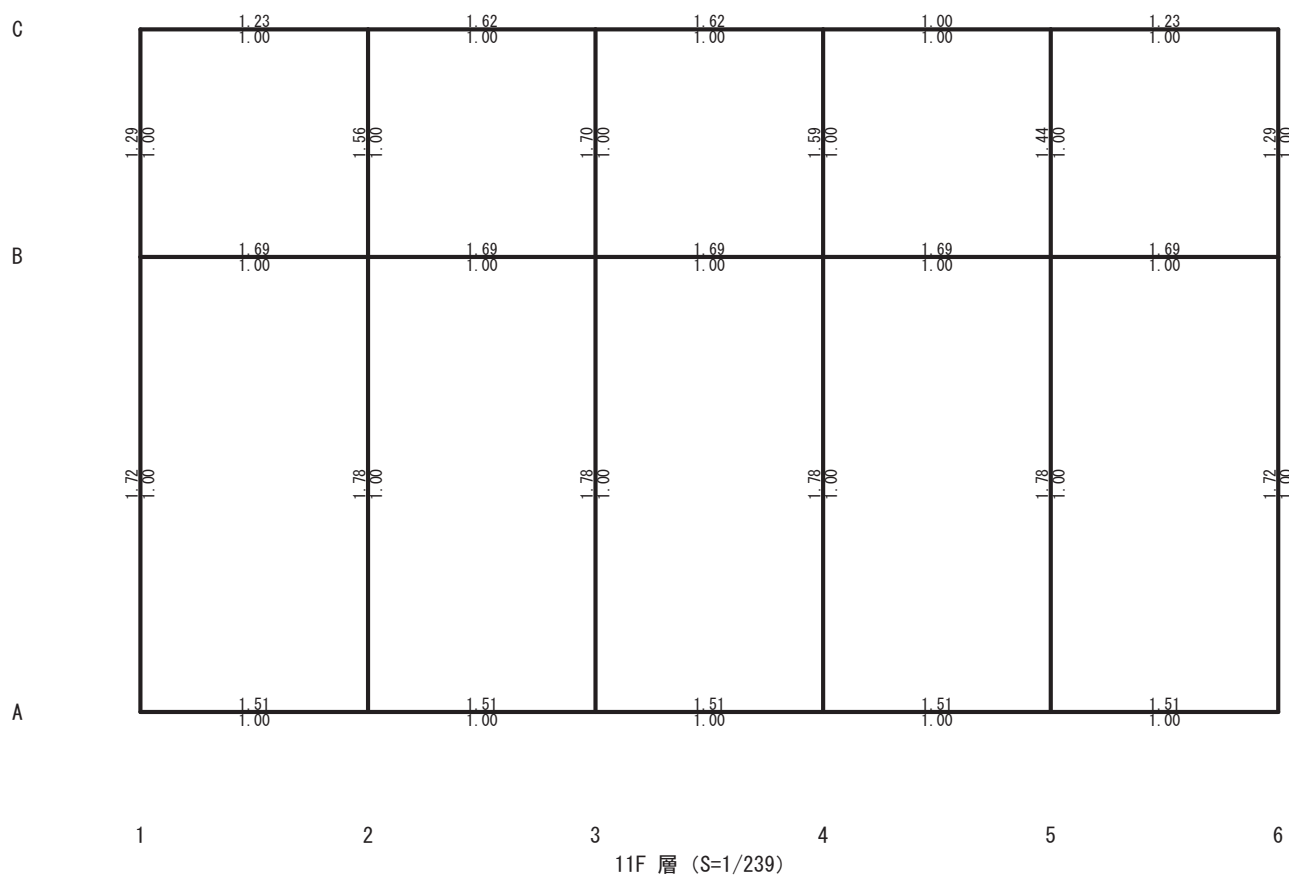
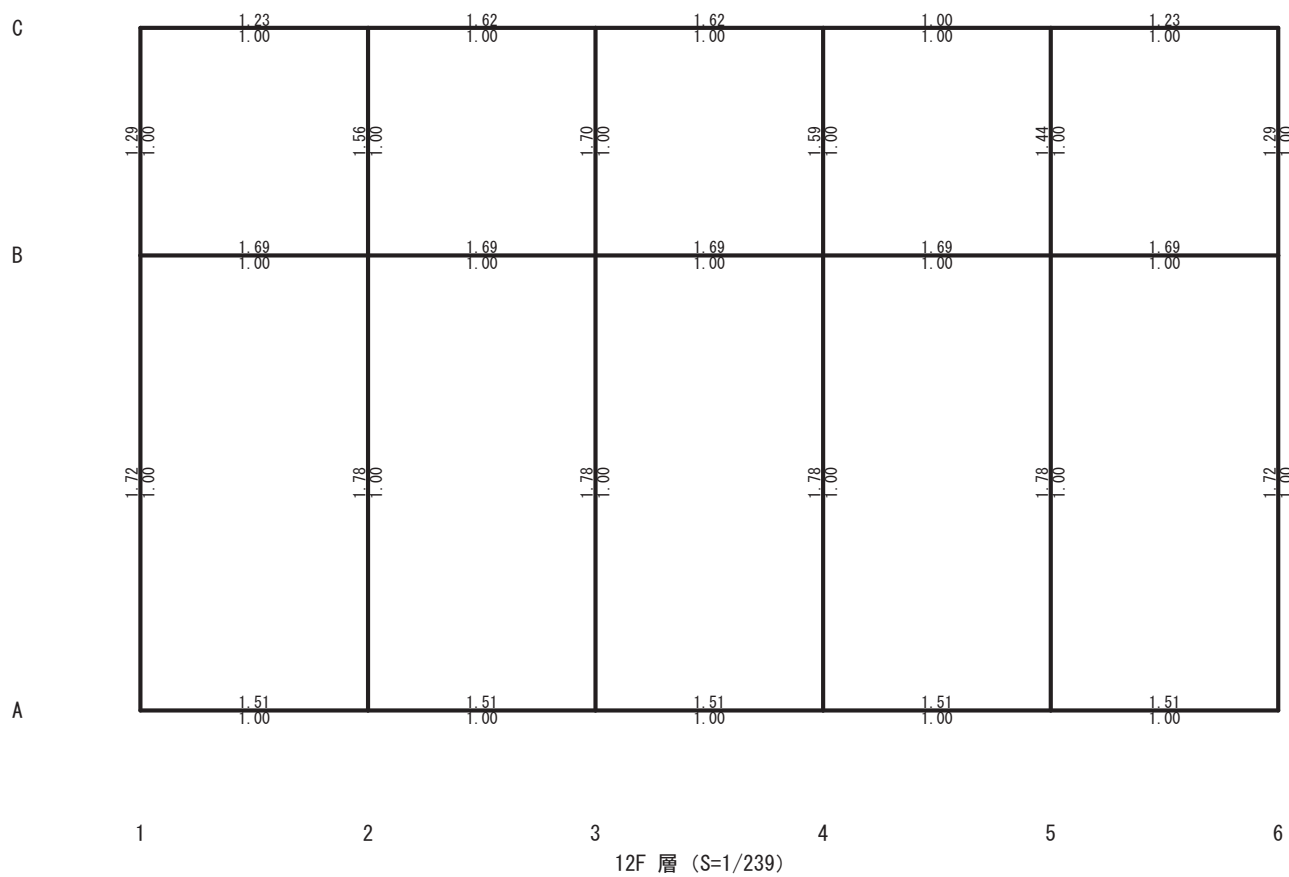


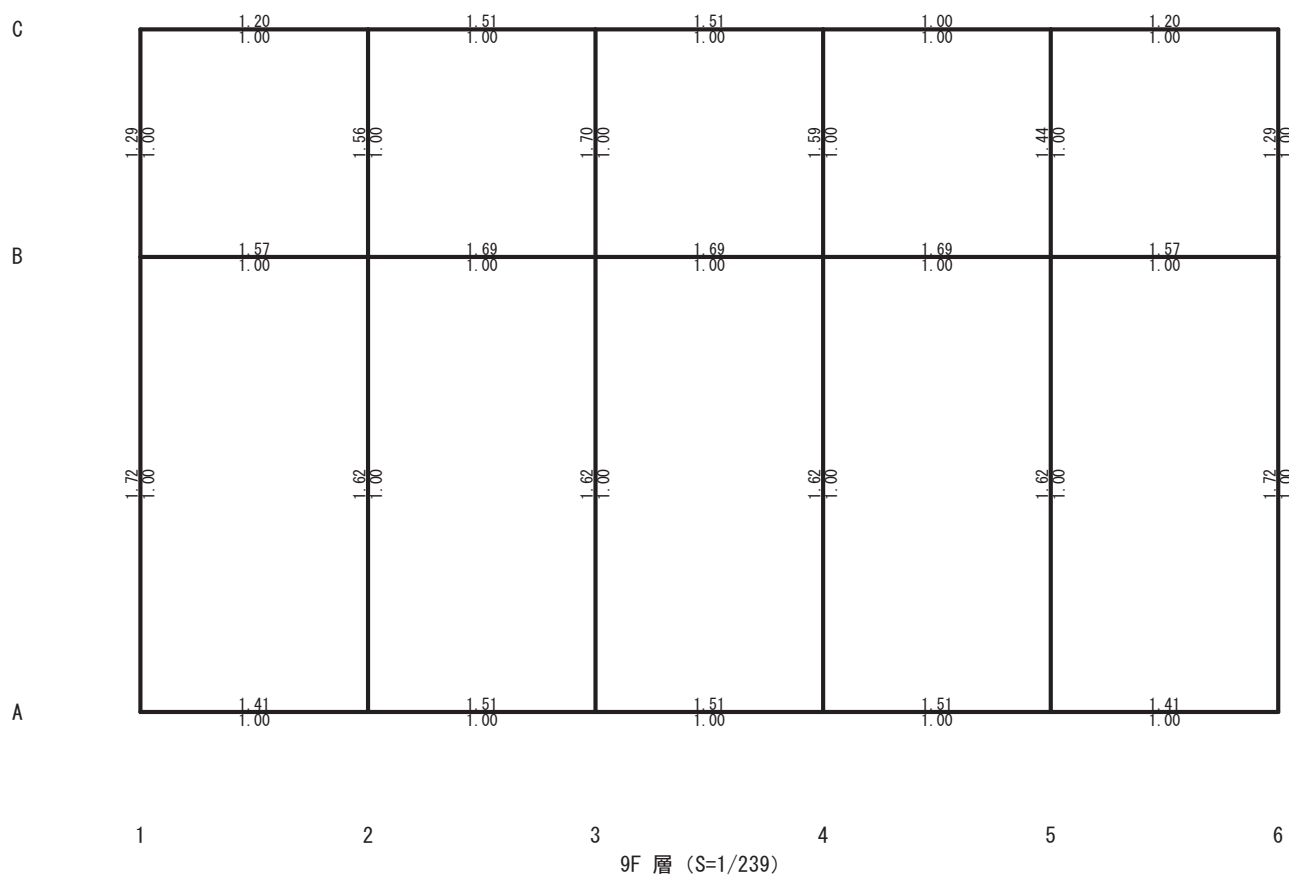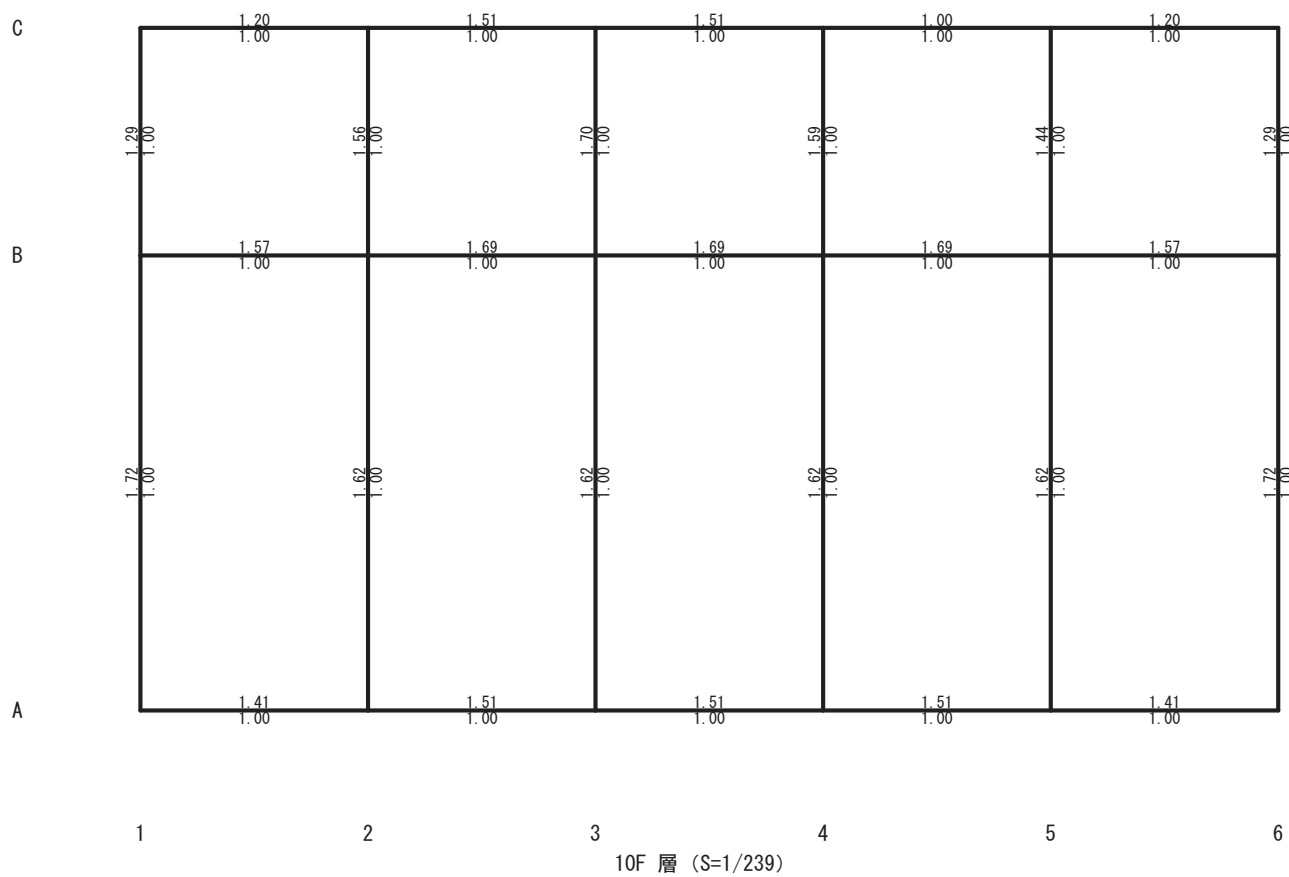

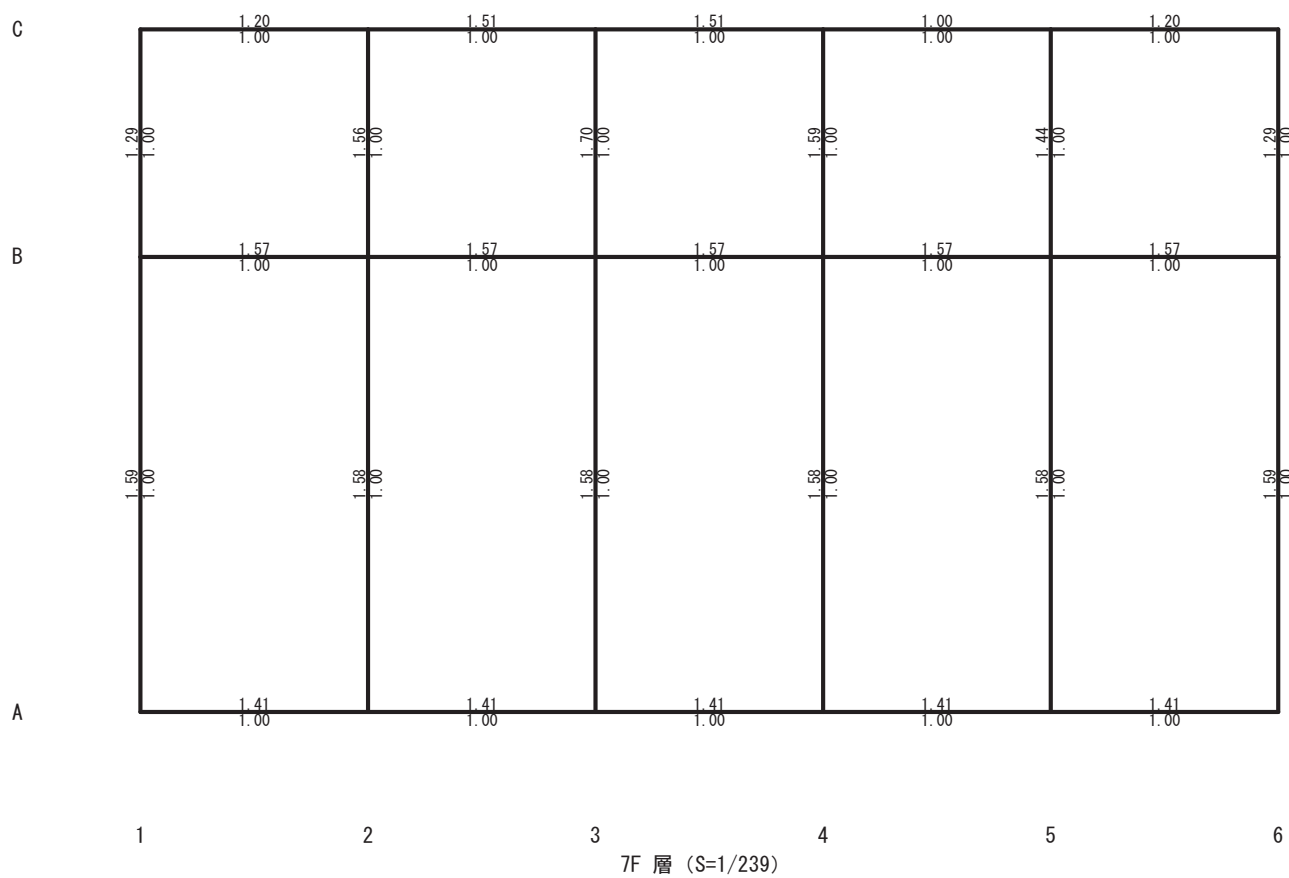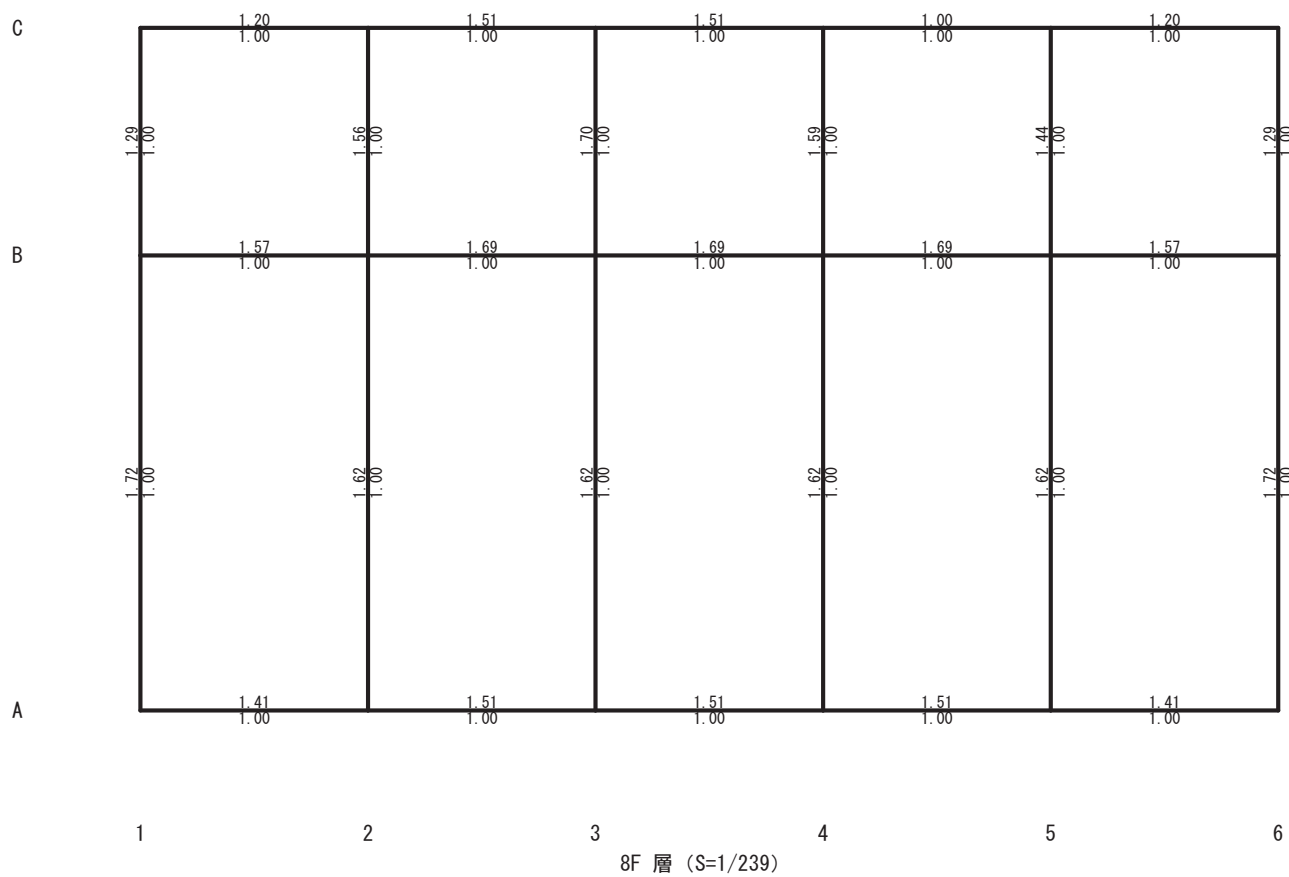

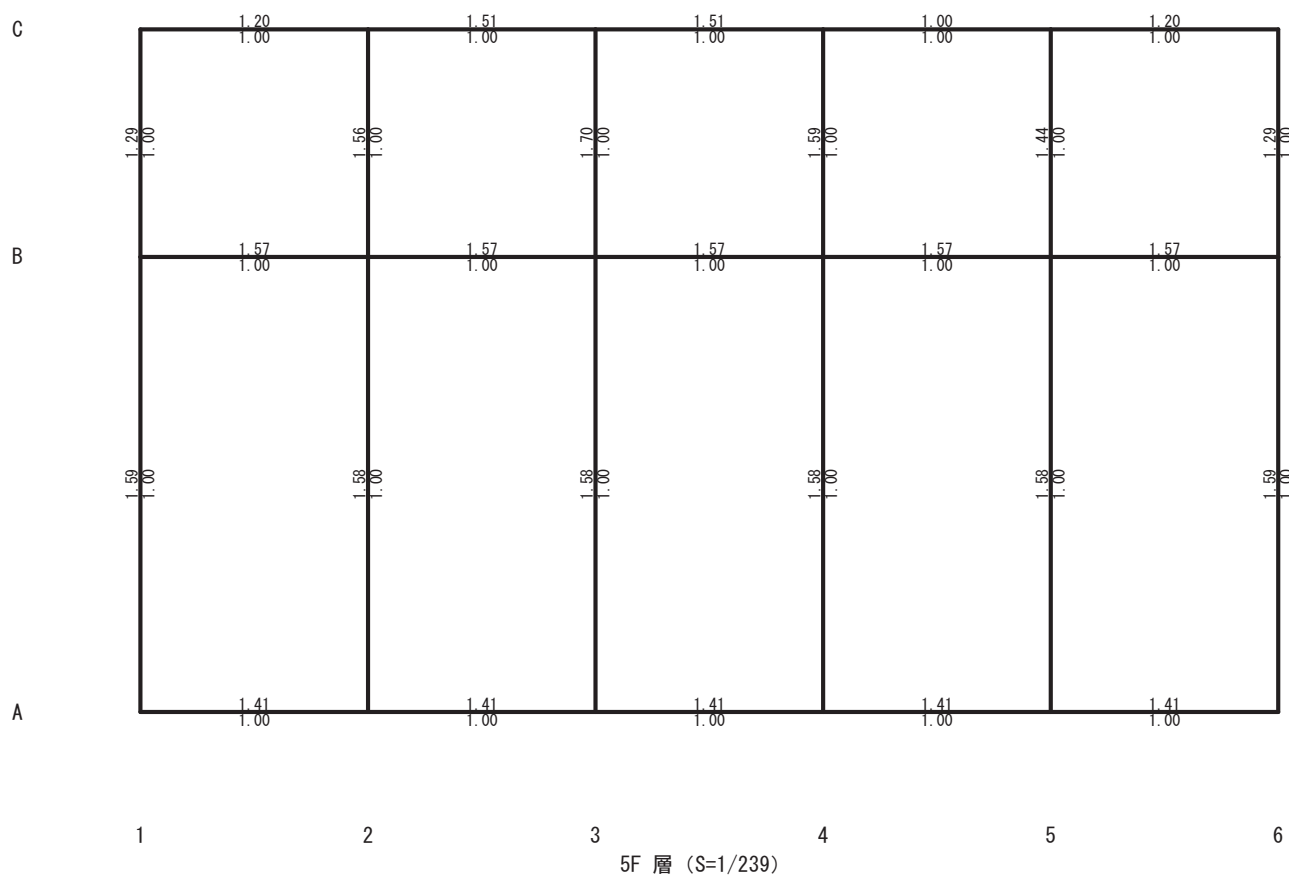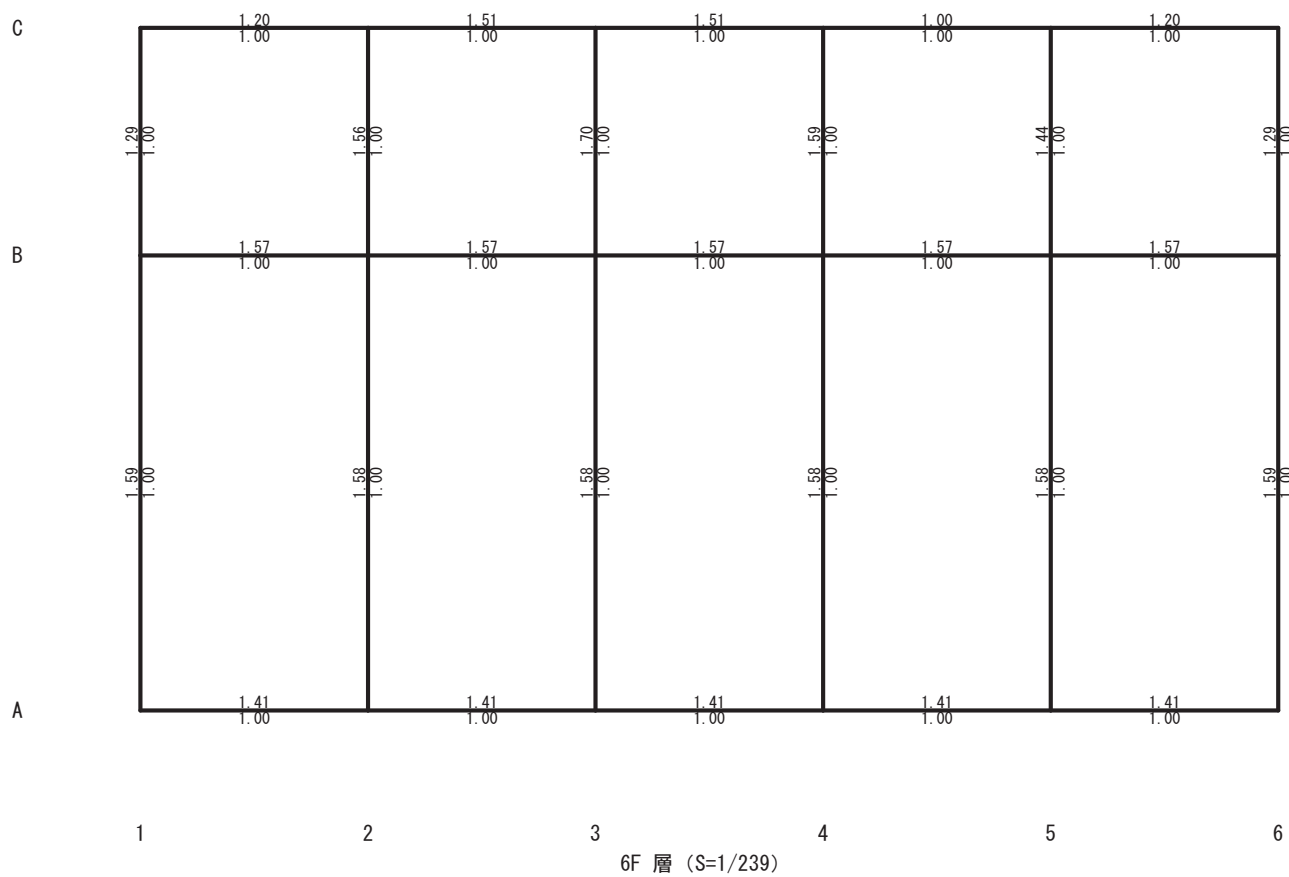


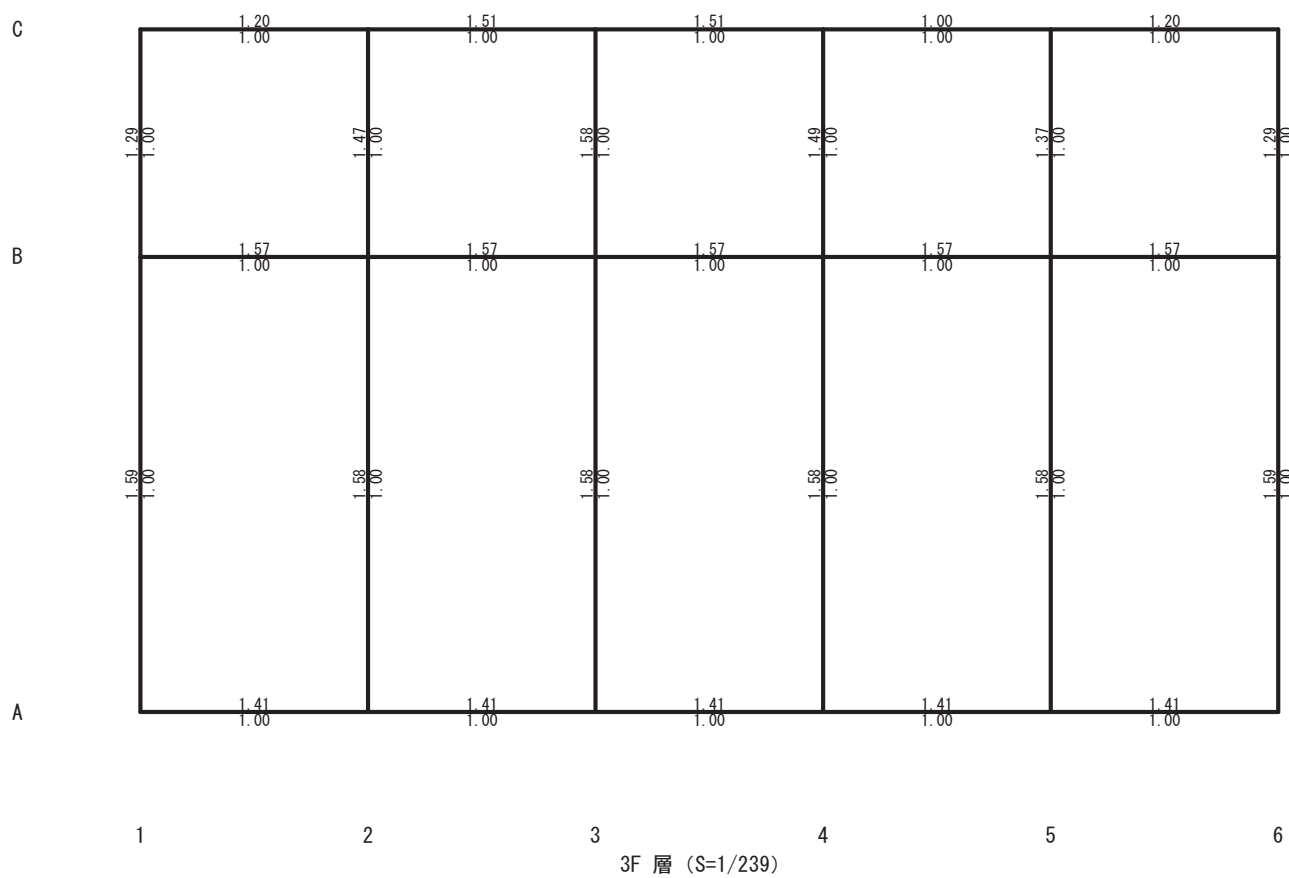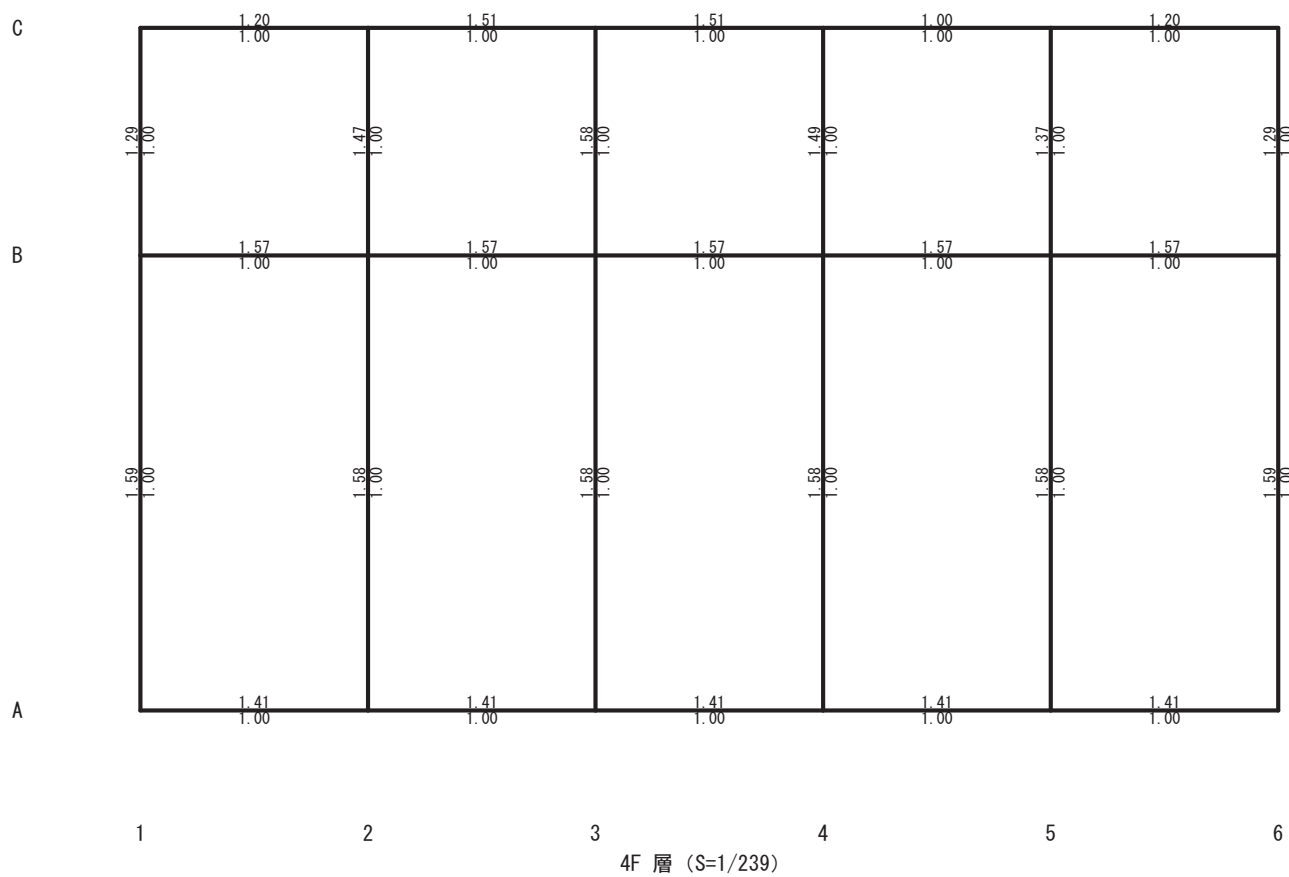

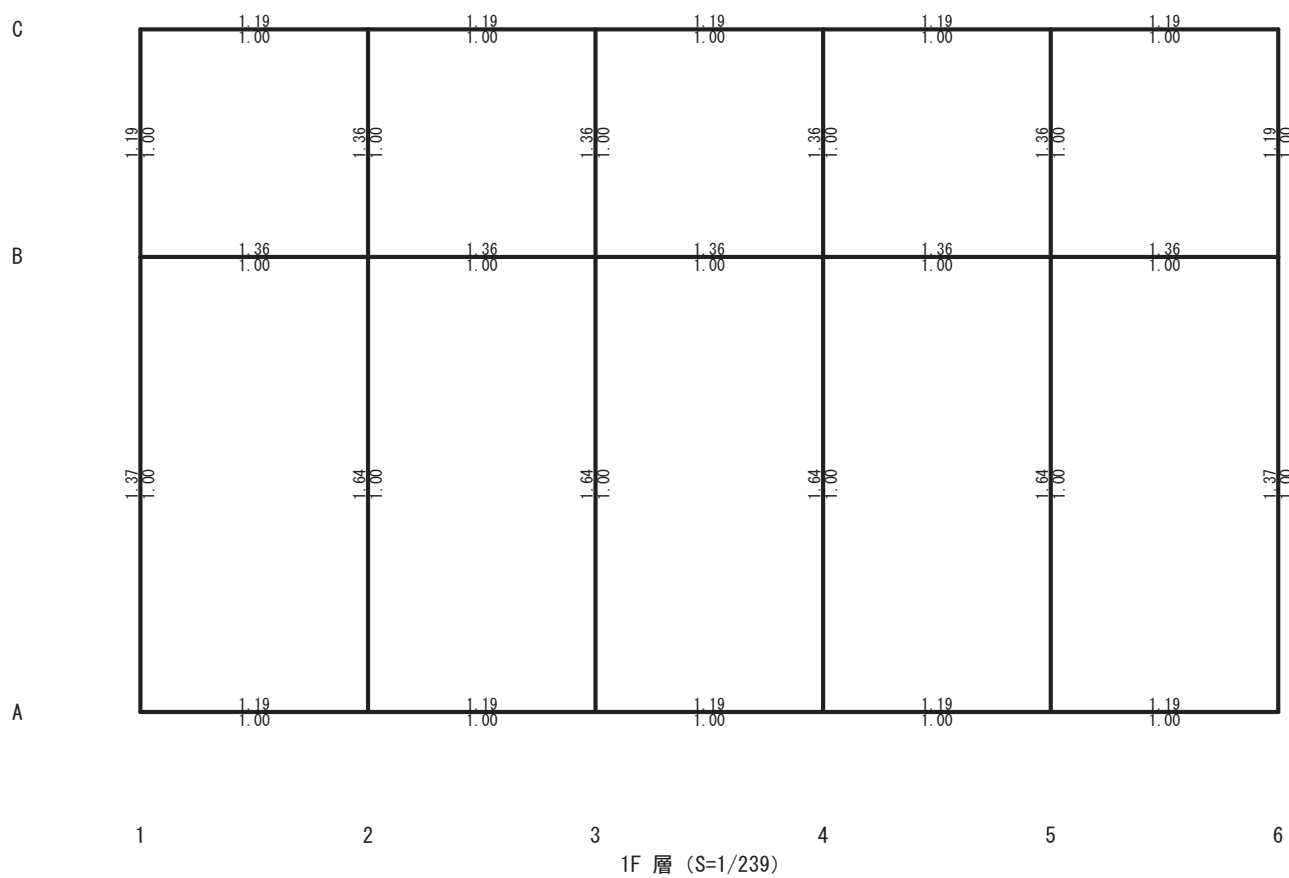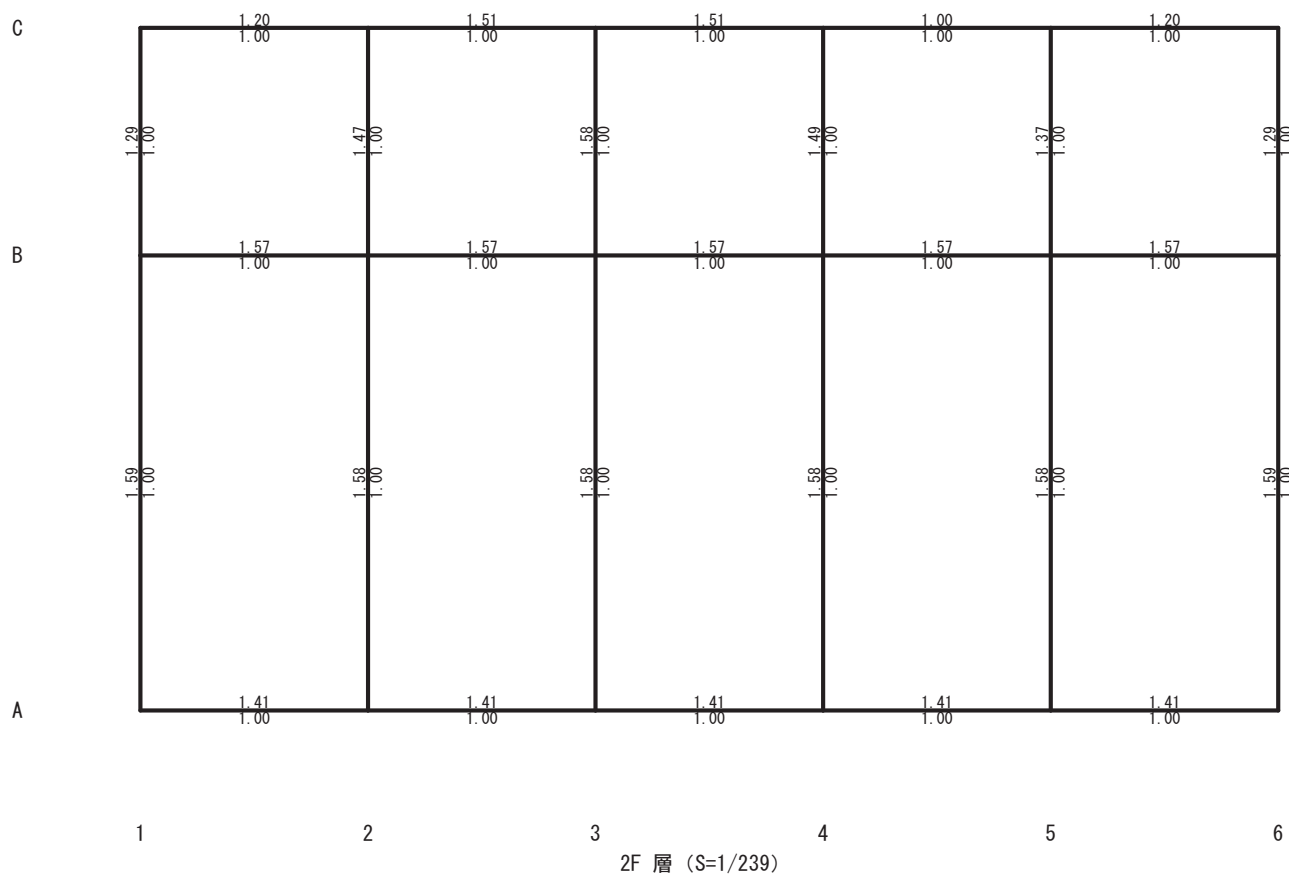

A-1. 5剛域長と置換ブレース断面積

A-1. 5. 1剛域長と置換ブレース断面積

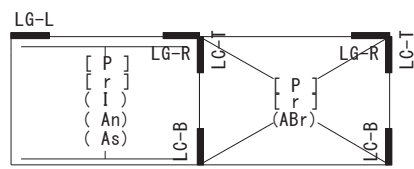

LG-L : はり左端の剛域長さ (cm)

LG-R : はり右端の剛域長さ (cm)

LG-T : 柱頭部の剛域長さ (cm)

LG-B : 柱脚部の剛域長さ (cm)

I : 壁エレメント断面 2 次モーメント $(\times 10^5 \text{ cm}^4)$

A_n : 壁エレメント軸方向断面積 (cm^2)

A_s : 壁エレメントせん断断面積 (cm^2)


ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 $= r \times AB$ (cm^2)


AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm^2)


[*] : 直接入力


P : 壁開口周比 $= \sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$


r : 開口によるせん断剛性低減率 $= 1 - 1.25P$

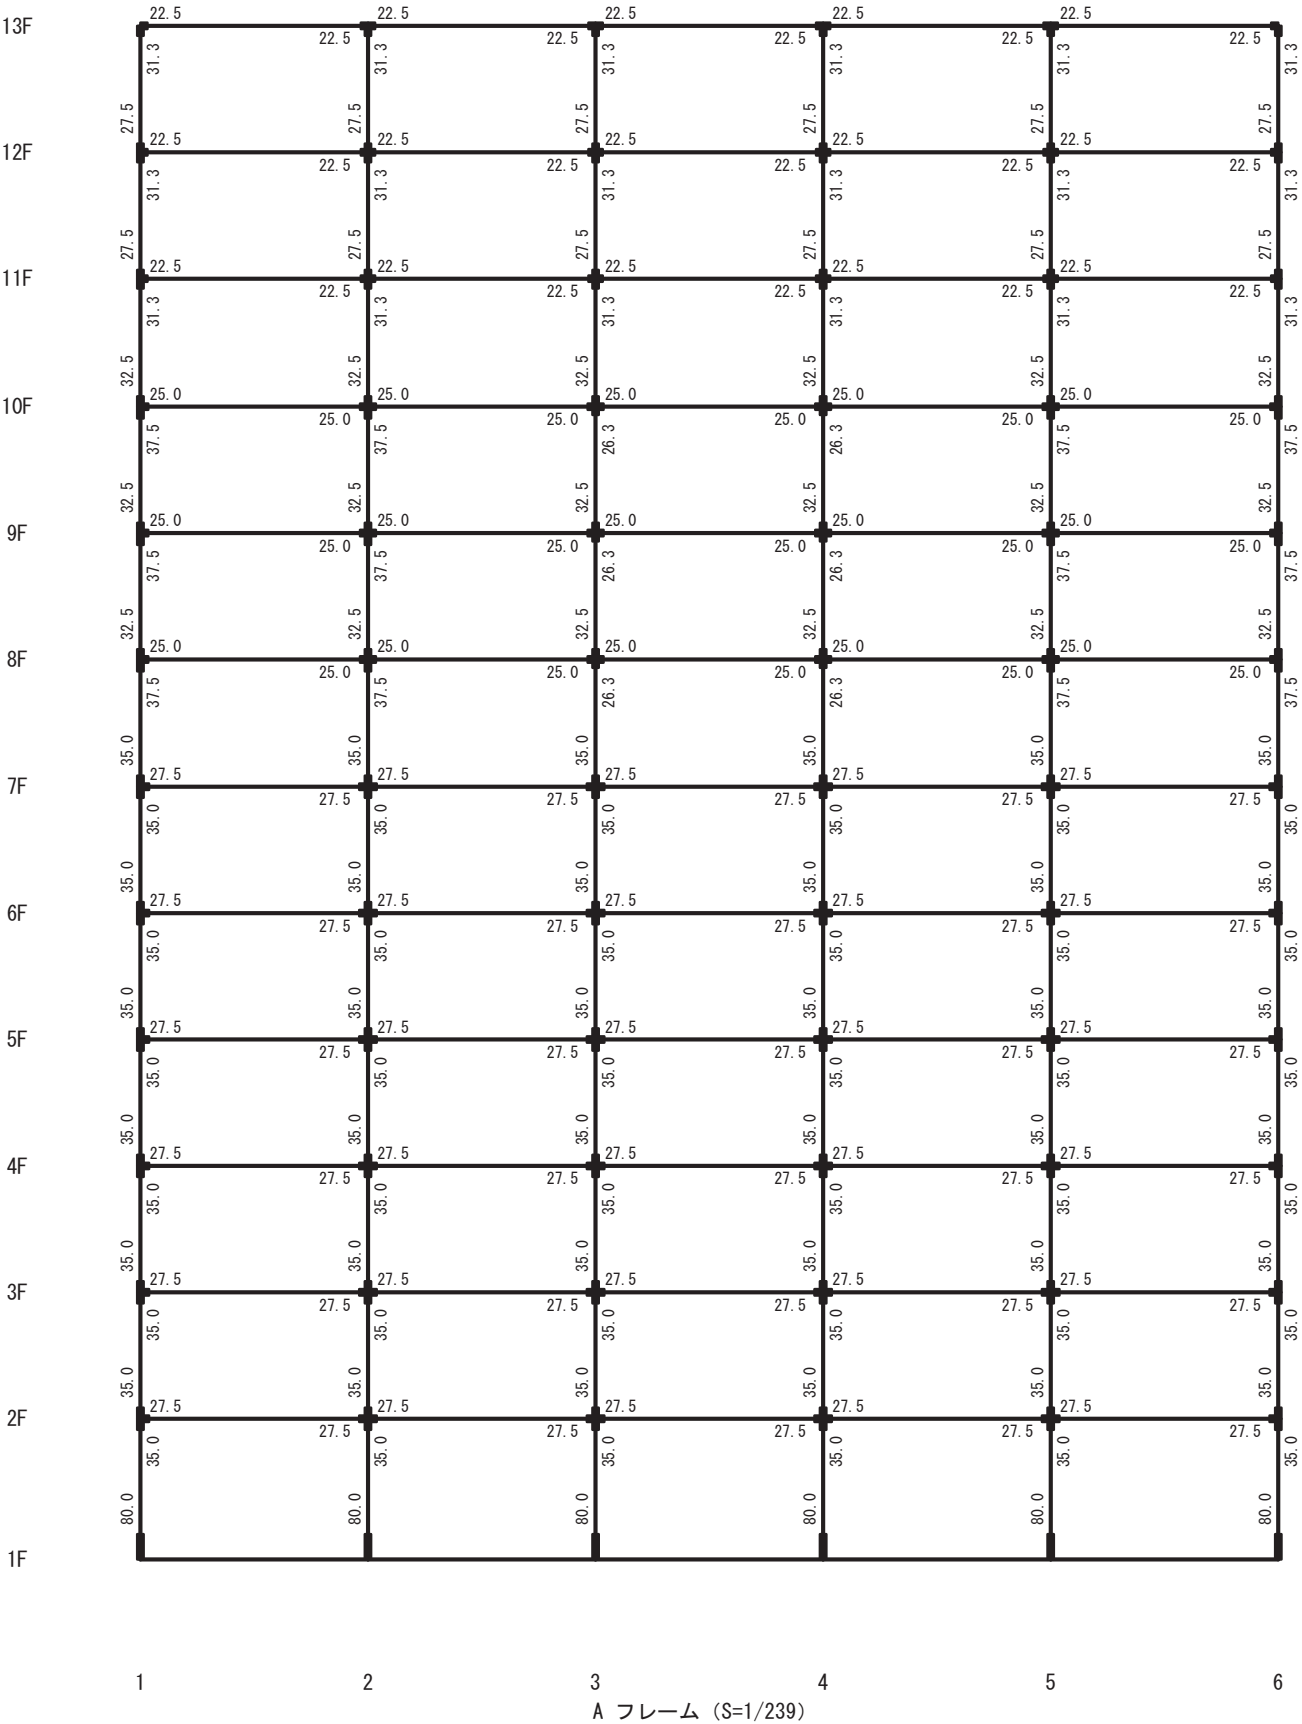


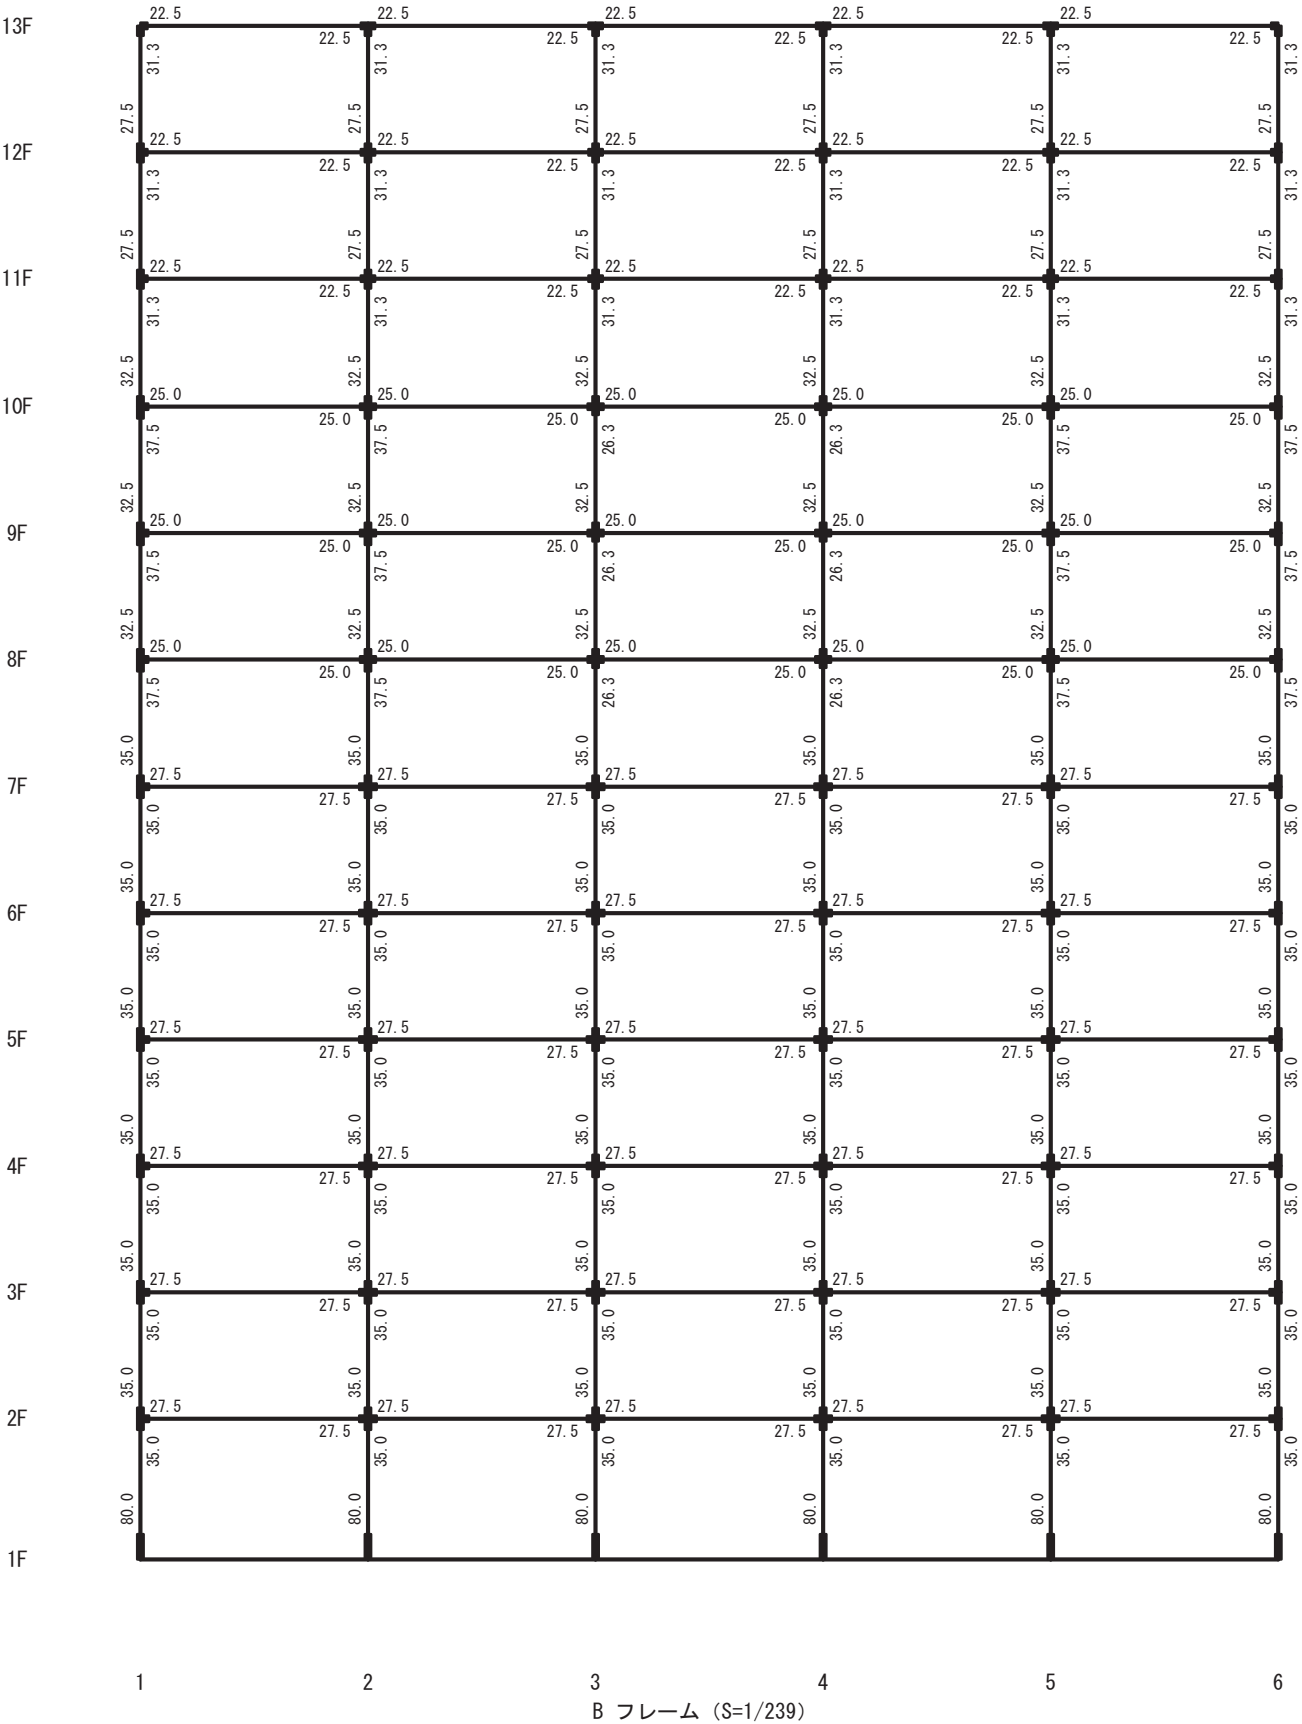


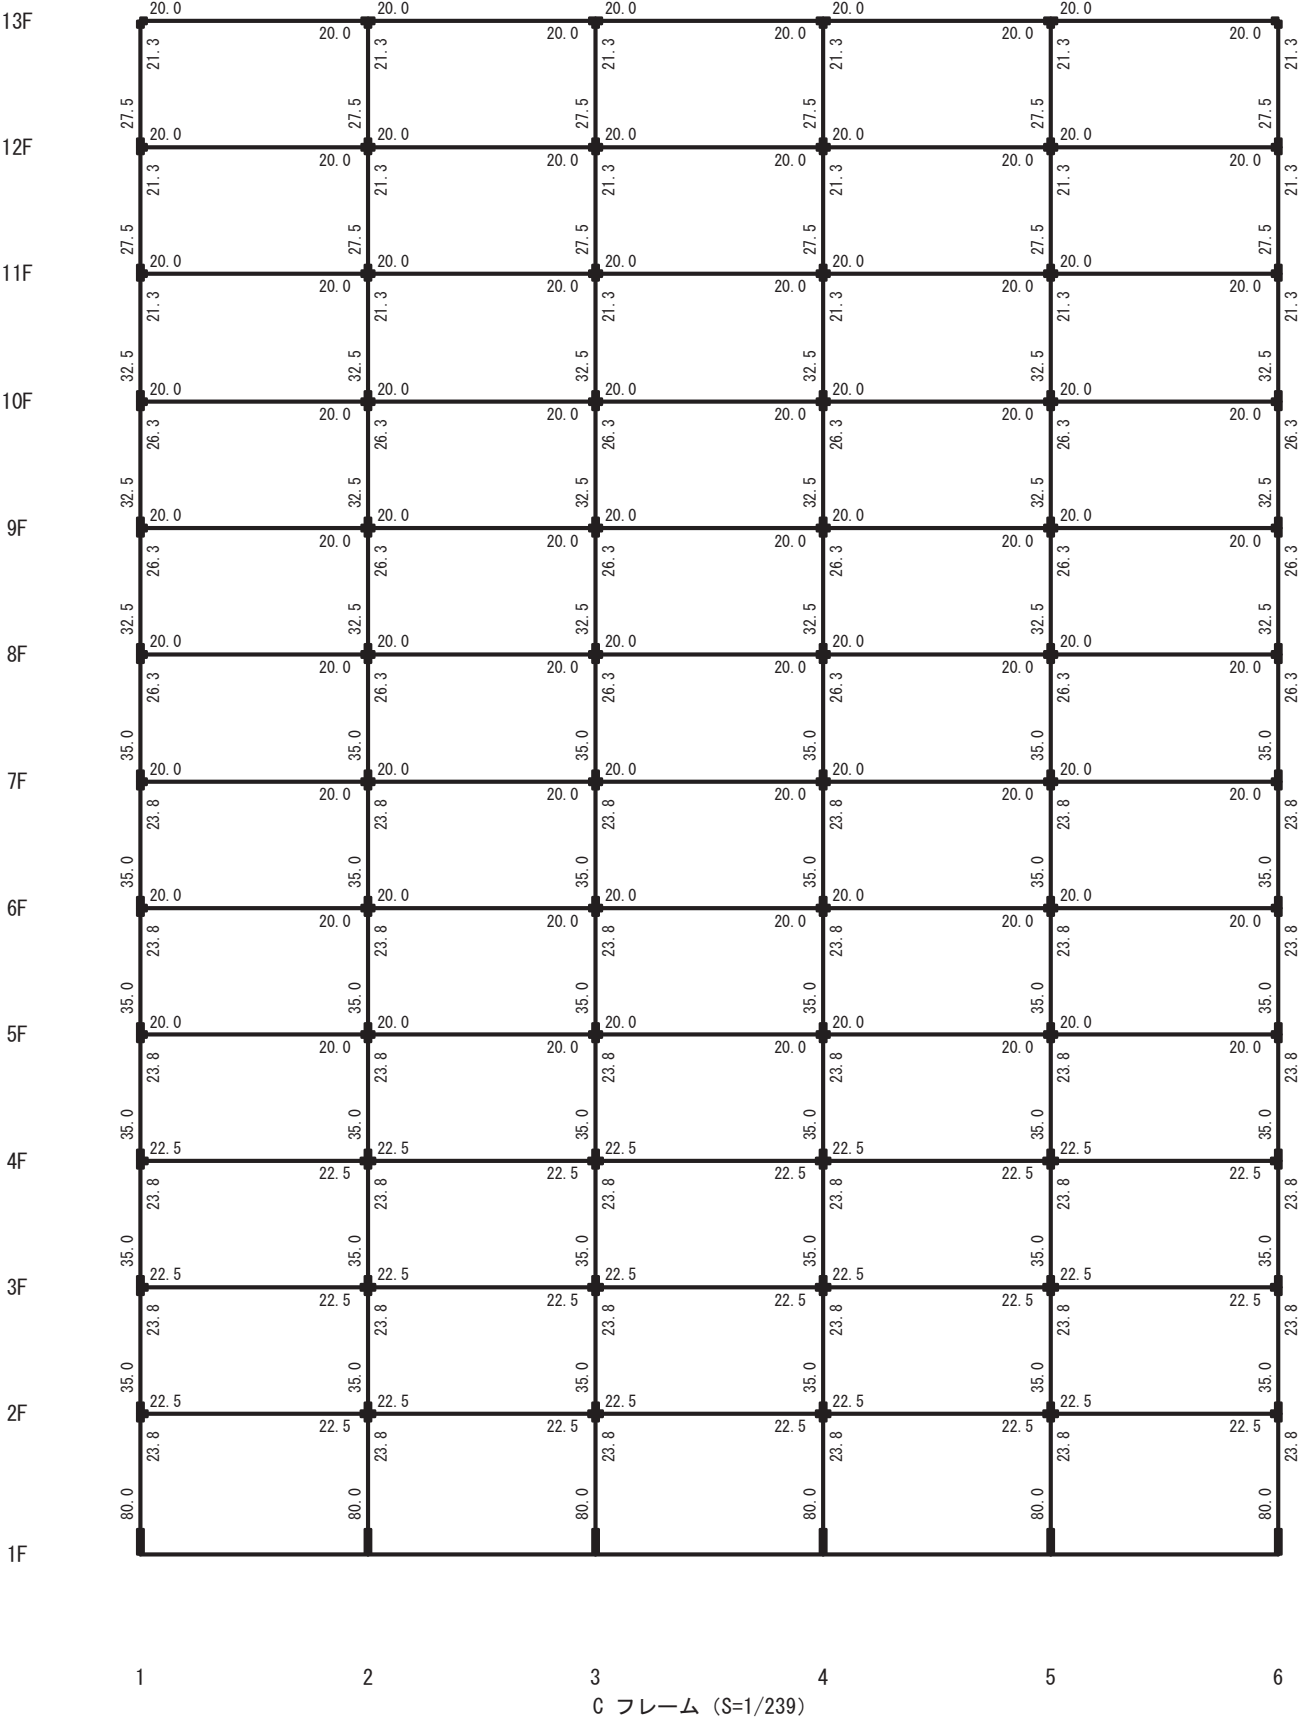


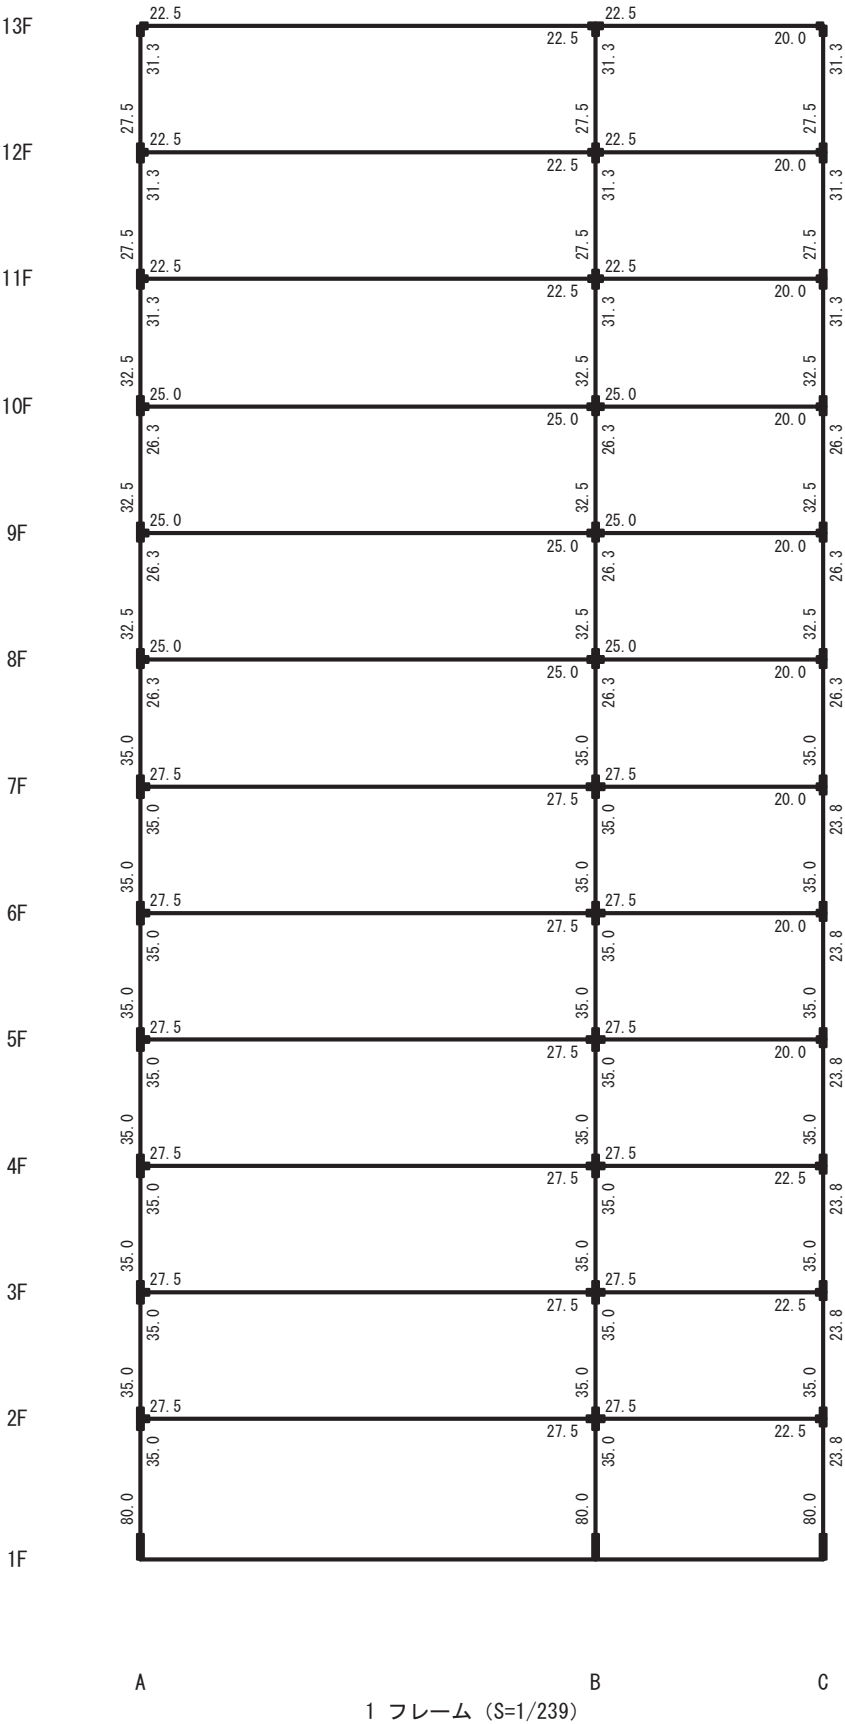


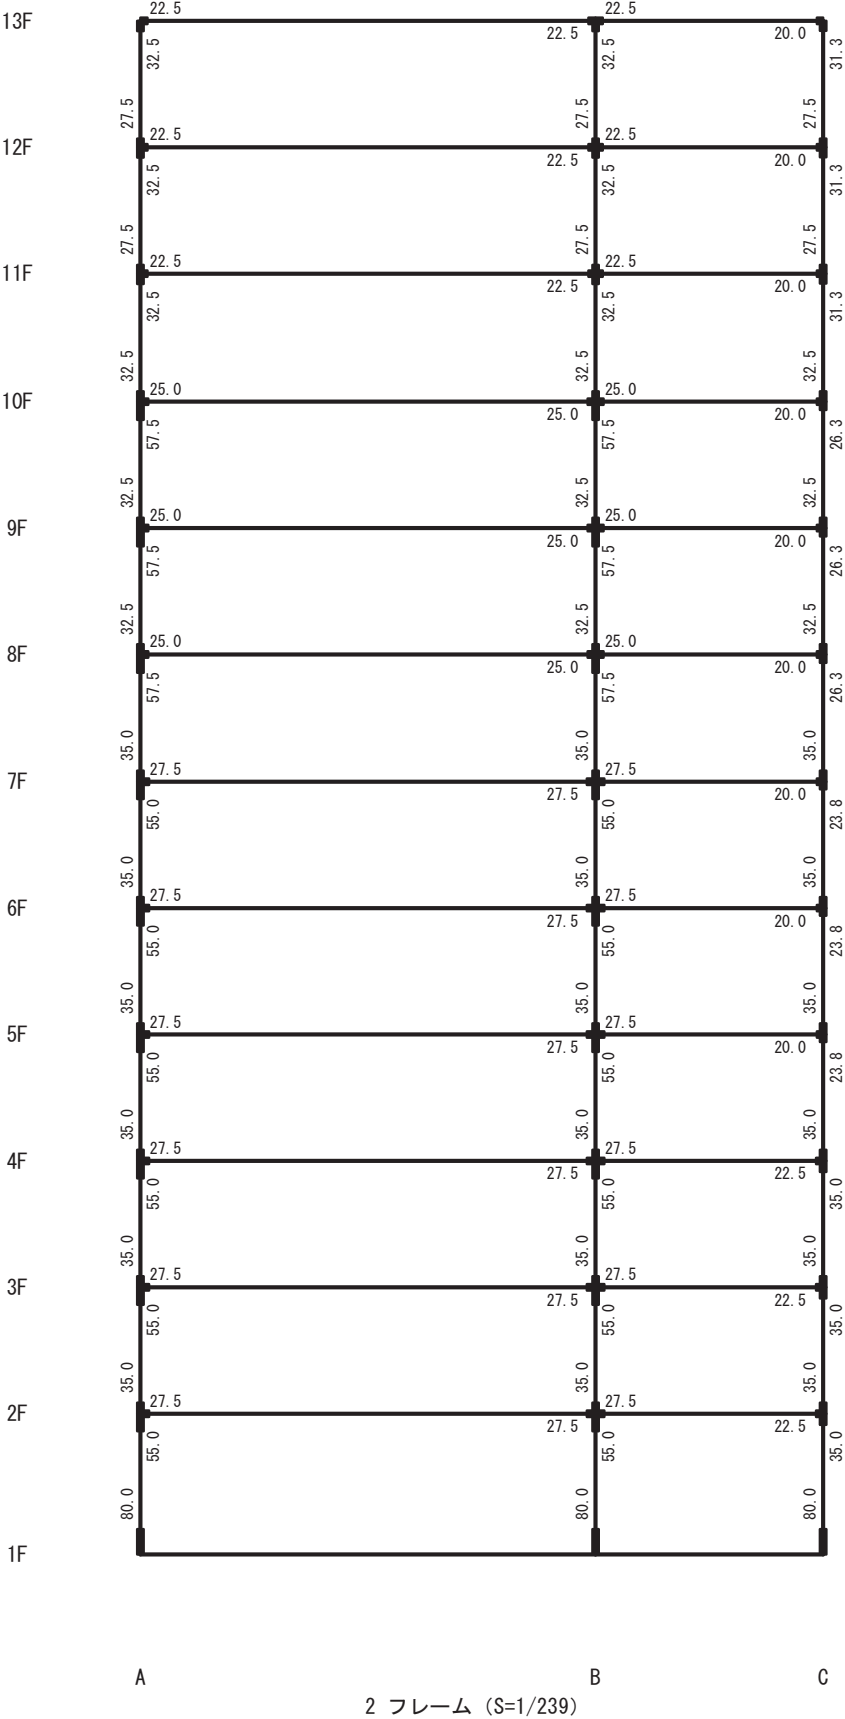

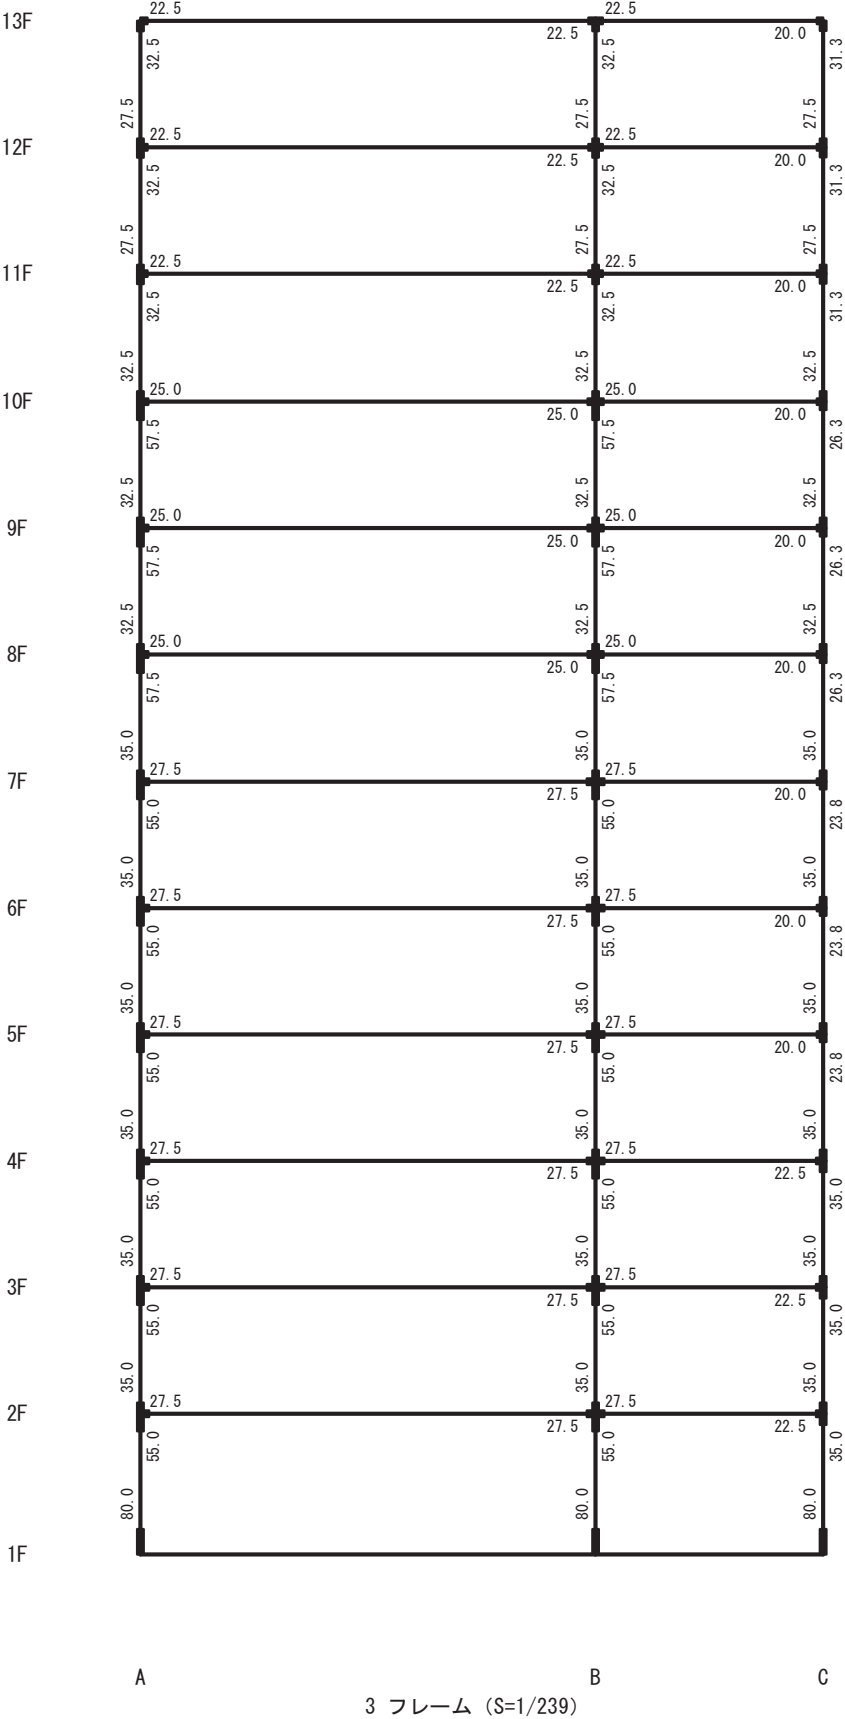

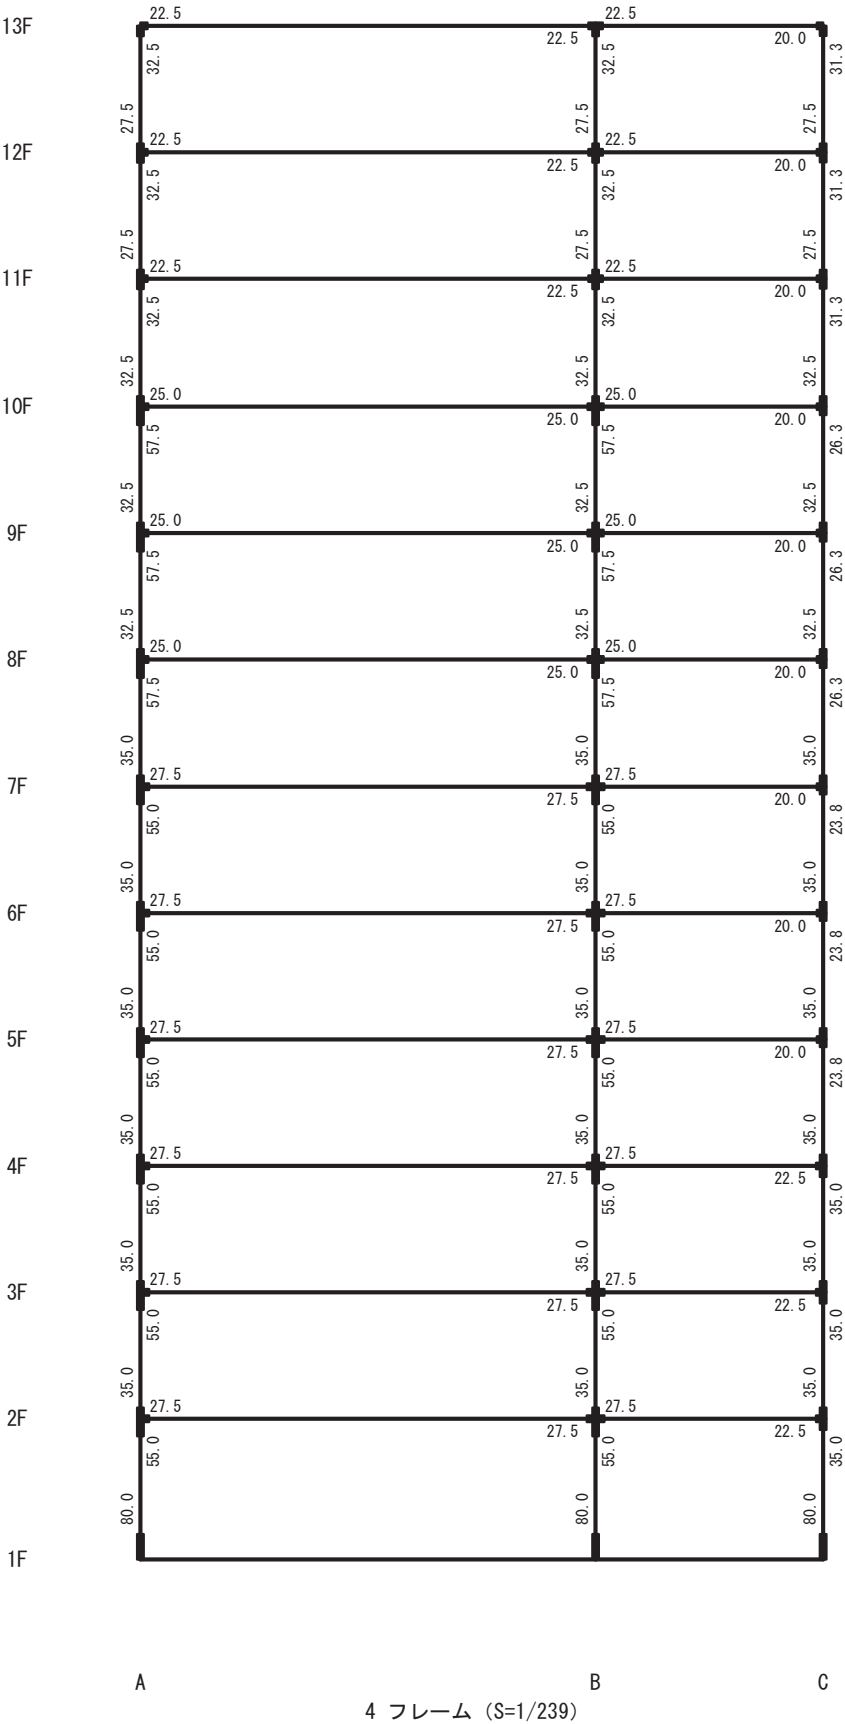

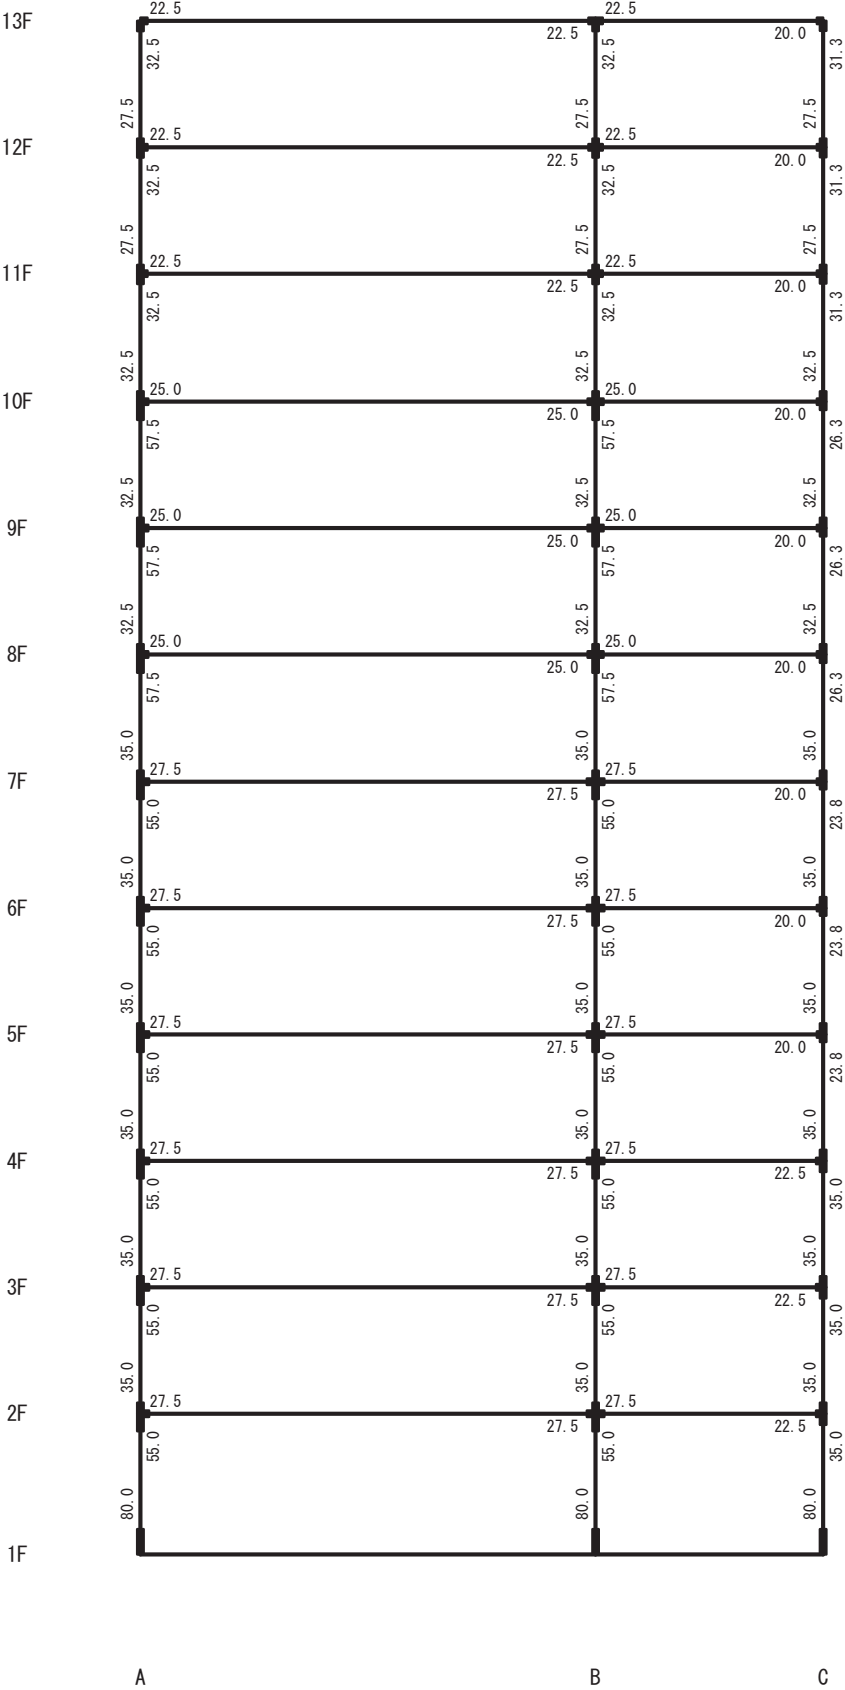

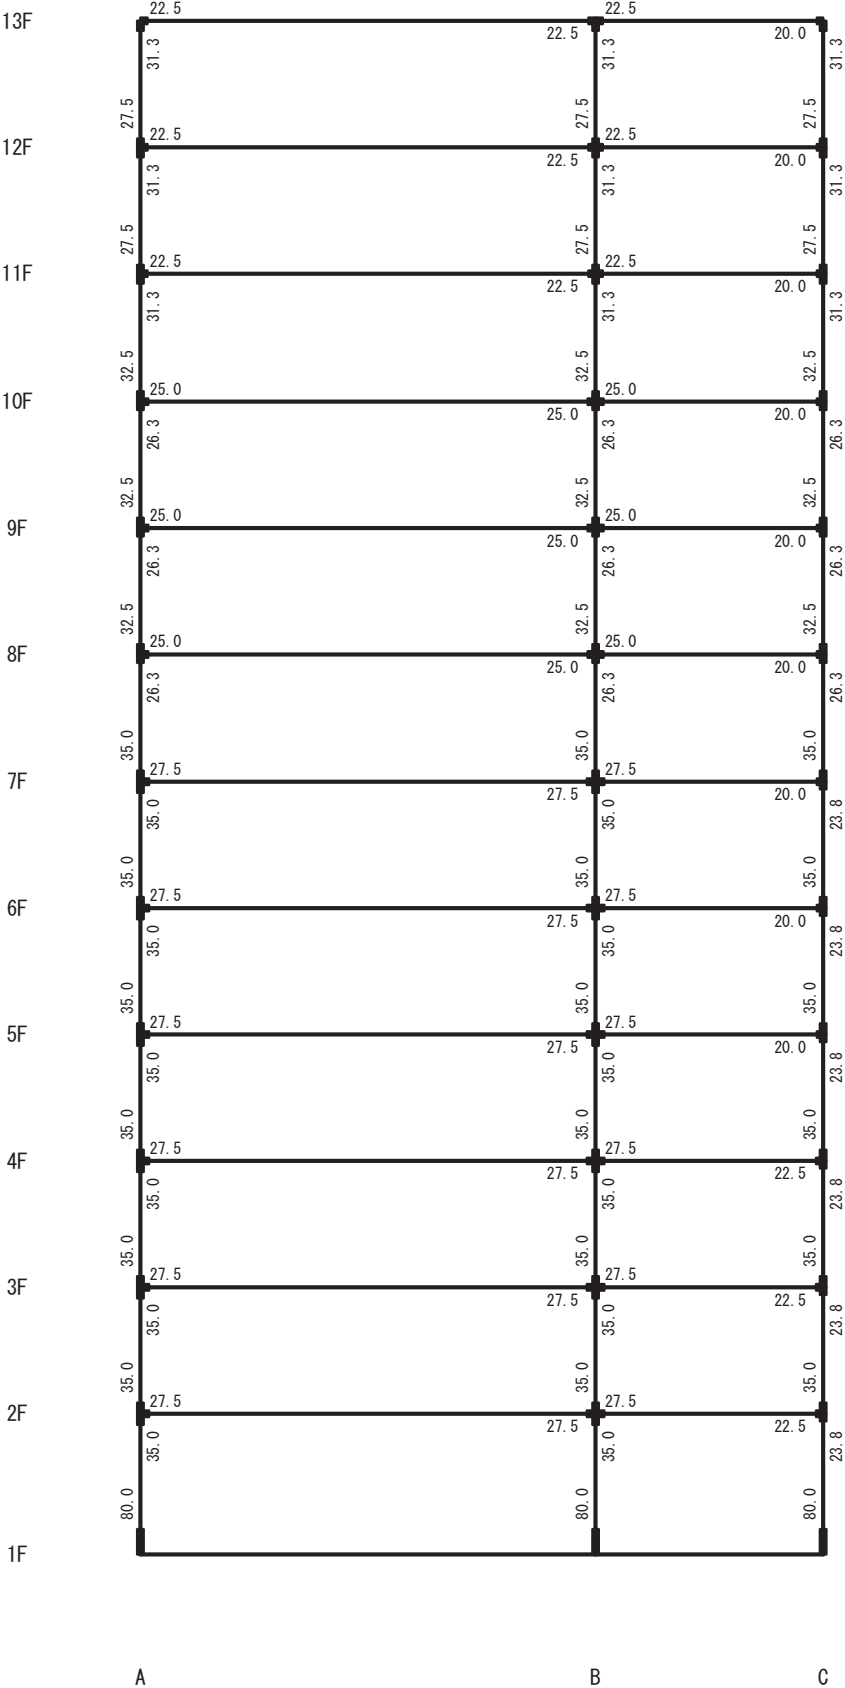

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1080.5	1076.4	1072.2	4.3	5143.4	651.8	651.8
B						1085.7	1085.7
A						1033.8	1033.8

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1062.9	1073.2	1051.3	21.9	5323.7	612.6	612.6
B						1126.3	1126.3
A						1062.6	1062.6

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1062.9	1069.7	1083.7	14.0	5824.6	741.9	741.9
B						1157.5	1157.5
A						1117.4	1117.4

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1058.3	1066.8	1039.7	27.1	6780.0	804.2	804.2
B						1579.3	1579.3
A						1474.4	1474.4

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1055.7	1064.7	1044.6	20.2	7306.8	856.2	856.2
B						1608.2	1608.2
A						1523.1	1523.1

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1055.7	1063.2	1026.5	36.7	7817.2	864.0	864.0
B						1741.9	1741.9
A						1655.7	1655.7

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1052.7	1061.8	985.7	76.0	8801.1	831.2	831.2
B						2090.8	2090.8
A						1953.7	1953.7

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1052.5	1060.6	989.3	71.3	9047.6	870.6	870.6
B						2113.7	2113.7
A						1992.9	1992.9

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1052.5	1059.7	981.6	78.1	9297.1	851.9	851.9
B						2173.6	2173.6
A						2037.7	2037.7

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1054.6	1059.3	1023.2	36.1	10142.7	1097.6	1097.6
B						2250.7	2250.7
A						2136.1	2136.1

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1055.0	1058.9	1009.9	49.0	10933.0	1106.5	1106.5
B						2436.4	2436.4
A						2297.8	2297.8

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1055.1	1058.7	1006.5	52.3	18120.0	1721.2	1721.2
B						3708.6	3708.6
A						3570.2	3570.2

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.8	1.8	5143.4	312.3	312.3
2						388.5	388.5
3						386.7	386.7
4						386.6	386.6
5						389.5	389.5

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
6						313.9	313.9

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.4	1790.9	1797.3	6.4	5323.7	336.8	336.8
2						404.0	404.0
3						409.1	409.1
4						404.2	404.2
5						398.7	398.7
6						337.5	337.5

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.4	1787.3	1797.3	9.9	5824.6	353.2	353.2
2						471.6	471.6
3						475.6	475.6
4						471.0	471.0
5						466.5	466.5
6						353.3	353.3

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.8	1785.5	1796.8	11.2	6780.0	313.2	313.2
2						735.0	735.0
3						736.8	736.8
4						730.4	730.4
5						727.6	727.6
6						312.6	312.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.0	1784.5	1797.0	12.5	7306.8	370.9	370.9
2						746.5	746.5
3						750.1	750.1
4						743.5	743.5
5						738.8	738.8
6						370.5	370.5

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.0	1783.7	1796.9	13.2	7817.2	414.2	414.2
2						768.2	768.2
3						772.7	772.7
4						765.8	765.8

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
5						760.1	760.1
6						413.8	413.8

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.1	1783.2	1796.9	13.7	8801.1	489.9	489.9
2						834.1	834.1
3						839.3	839.3
4						831.5	831.5
5						824.9	824.9
6						489.6	489.6

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.1	1782.8	1796.9	14.0	9047.6	504.7	504.7
2						854.9	854.9
3						861.7	861.7
4						853.5	853.5
5						845.3	845.3
6						504.4	504.4

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.1	1782.5	1796.8	14.3	9297.1	519.4	519.4
2						903.0	903.0
3						910.3	910.3
4						902.0	902.0
5						893.2	893.2
6						518.9	518.9

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.3	1782.3	1796.4	14.0	10142.7	531.1	531.1
2						1030.1	1030.1
3						1042.3	1042.3
4						1030.7	1030.7
5						1016.7	1016.7
6						530.9	530.9

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.5	1782.2	1796.4	14.2	10933.0	589.4	589.4
2						1107.6	1107.6
3						1121.6	1121.6


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
4						1108.9	1108.9
5						1093.0	1093.0
6						589.4	589.4

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.5	1782.0	1797.9	15.9	18120.0	1145.6	1145.6
2						1584.9	1584.9
3						1595.9	1595.9
4						1585.9	1585.9
5						1573.1	1573.1
6						1144.6	1144.6

A-2.2 部材応力図

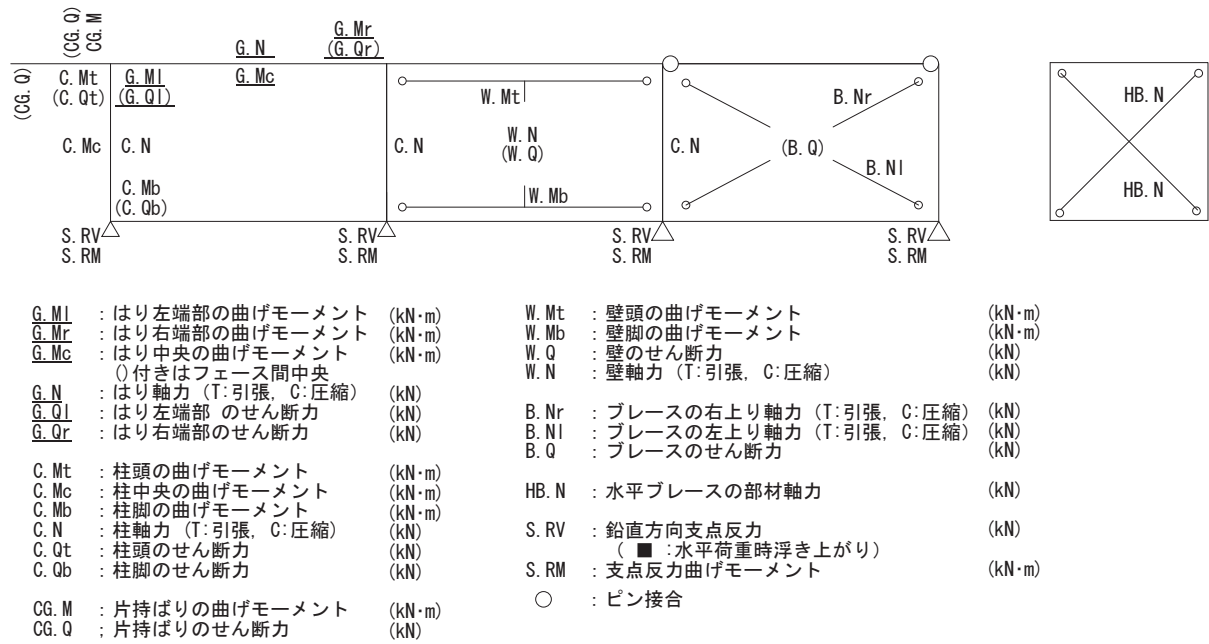

48525		27.8 (24.4)		44.4 (44.4)		51.0 (44.4)		42.6 (44.2)		116.5 (64.6)			
		119.8 (53.0)	36.0 (65.4)	73.6 (34.4)	45.9 (45.1)	36.8 (45.1)	9.8 (4.7)	54.2 (45.3)	29.4 (45.6)	47.6 (31.6)	67.8 (25.2)	36.3 (25.2)	116.5 (51.5)
4000	13.7	267.2C		4.9	442.1C		0.3	463.6C		0.1	463.8C		13.5
		92.3 (53.0)		63.9 (9.9)	63.9 (34.4)		32.6 (37.7)	9.2 (4.7)	45.4 (40.2)	3.6 (1.8)	50.0 (42.6)	58.8 (31.6)	155.3 (70.6)
4000	67.5 (34.5)	159.8 (71.8)	26.3	54.2 (26.7)	54.9 (43.9)	31.0	8.5 (4.3)	50.2 (41.5)	26.9	4.4 (2.1)	37.4 (39.1)	31.0	50.2 (24.7)
	1.5	528.6C		0.6	826.4C		0.0	874.1C		0.1	874.8C		0.7
4050		70.5 (34.5)		52.9 (13.2)	52.7 (26.7)		33.8 (38.0)	8.5 (4.3)	45.8 (40.3)	4.1 (2.1)	49.8 (42.5)	48.8 (24.7)	142.1 (67.5)
	75.4 (36.9)	145.9 (68.5)	28.2	54.2 (27.0)	54.0 (43.7)	30.8	7.6 (3.6)	49.8 (41.4)	26.9	3.8 (1.7)	37.0 (39.2)	30.9	50.7 (25.2)
4000	0.7	785.5C		0.4	1209.7C		0.3	1280.6C		0.3	1281.7C		0.4
		74.0 (36.9)		95.7 (2.6)	55.1 (27.0)		34.5 (38.4)	6.9 (3.6)	46.3 (42.2)	3.1 (1.7)	48.1 (42.2)	51.4 (25.2)	187.3 (81.2)
4000	118.4 (55.8)	192.4 (82.6)	29.5	92.8 (44.0)	52.2 (43.3)	31.4	9.1 (4.6)	50.5 (41.4)	26.3	4.6 (2.3)	38.6 (39.5)	31.4	87.7 (41.5)
	6.8	1059.4C		4.8	1598.4C		0.1	1705.1C		0.1	1706.4C		4.7
4000		104.9 (55.8)		100.5 (0.9)	83.1 (44.0)		32.8 (37.4)	9.4 (4.6)	46.3 (40.3)	4.8 (2.3)	53.0 (43.1)	78.2 (41.5)	194.3 (82.8)
	94.7 (46.9)	199.5 (84.3)	28.3	74.6 (36.7)	57.3 (44.2)	29.7	8.3 (4.1)	50.5 (41.4)	26.3	4.5 (2.2)	37.0 (38.6)	29.7	70.4 (34.5)
4000	0.9	1338.2C		1.3	1989.9C		0.0	2132.6C		0.2	2133.8C		1.4
		93.0 (46.9)		85.6 (5.2)	72.0 (36.7)		34.3 (37.8)	8.2 (4.1)	46.7 (40.3)	4.1 (2.2)	52.0 (42.8)	67.7 (34.5)	178.9 (78.7)
4025	90.6 (43.7)	183.6 (80.0)	28.8	69.5 (33.7)	55.9 (43.8)	29.6	8.0 (4.3)	50.5 (41.4)	26.1	4.3 (2.3)	38.2 (38.9)	29.6	65.6 (31.6)
	2.8	1612.4C		1.7	2383.5C		0.6	2558.2C		0.2	2559.4C		1.9
4000		85.1 (43.7)		76.2 (7.6)	66.0 (33.7)		31.3 (38.5)	9.3 (4.3)	47.4 (41.9)	4.8 (2.3)	55.5 (45.3)	61.7 (31.6)	171.2 (76.4)
	90.4 (44.0)	175.5 (77.5)	28.2	70.6 (34.2)	60.4 (46.6)	32.0	11.5 (5.6)	52.1 (43.2)	28.1	6.5 (3.0)	36.1 (39.9)	32.0	66.2 (31.9)
4000	2.5	1887.9C		2.2	2783.0C		0.4	2986.9C		0.4	2988.1C		2.4
		85.4 (44.0)		62.1 (11.5)	66.1 (34.2)		33.0 (38.7)	10.7 (5.6)	48.0 (42.0)	5.6 (3.0)	56.4 (45.2)	61.5 (31.9)	158.0 (72.7)
4000	76.4 (37.7)	161.8 (73.7)	28.0	56.9 (27.8)	60.9 (46.5)	30.9	8.7 (4.3)	52.4 (43.2)	27.6	4.9 (2.3)	37.4 (40.0)	30.9	53.5 (26.0)
	1.0	2159.2C		1.4	3184.6C		0.1	3414.0C					

48525			25.0 (47.4)		69.9 (74.1)		97.8 (78.8)		86.7 (77.8)		171.2 (101.8)						
			179.3 (79.1)	61.7 (104.2)	107.1 (50.2)	82.0 (77.5)	62.9	6.4 (3.2)	76.3 (72.8)	51.8	25.1 (11.8)	72.8 (73.9)	59.2	102.4 (48.1)	15.7 (49.9)	61.1 (75.5)	171.2 (75.5)
4000	21.1	405.1C			6.6 (16.7)	698.1C		0.0 (56.2)	719.3C	1.4 (3.2)	85.6 (65.9)	22.3 (11.8)	90.7 (68.6)	6.2 (48.1)	693.8C	20.2 (103.9)	402.6C
	99.7 (50.9)	236.8 (107.3)	40.2	81.0 (39.9)	85.6 (67.8)	49.2	7.1 (3.5)	57.5 (58.1)	42.5	19.9 (55.4)	43.4 (54.4)	47.0	77.5 (38.2)	76.9 (20.1)	39.9	94.2 (48.2)	
	2.1	735.2C		1.2	1193.6C		0.0	1264.3C		0.0	1246.9C		1.2	1167.9C		2.1	729.3C
4050		103.9 (50.9)		73.6 (22.0)	78.7 (39.9)		45.2 (56.4)	7.0 (3.5)	84.4 (65.9)	20.0 (10.0)	89.9 (68.2)	75.2 (38.2)		203.3 (98.8)		98.5 (48.2)	
	110.5 (53.9)	214.4 (102.0)	43.6	80.2 (39.8)	85.3 (67.6)	48.8	6.1 (2.8)	58.2 (58.4)	42.7	19.0 (9.0)	45.4 (55.8)	46.4	76.6 (37.9)	61.8 (25.2)	43.3	104.8 (51.0)	
	1.4	1072.0C		0.4	1715.8C		0.4	1832.0C		0.9	1797.0C		0.2	1668.6C		1.5	1062.8C
4000		107.7 (53.9)		134.1 (6.4)	81.0 (39.8)		46.6 (57.0)	5.3 (2.8)	86.4 (65.9)	17.3 (9.0)	88.6 (68.1)	77.0 (37.9)		264.2 (116.9)		101.7 (51.0)	
	171.3 (80.8)	279.0 (121.1)	44.7	135.9 (64.4)	82.8 (67.0)	49.3	6.7 (3.5)	58.7 (58.2)	41.5	24.3 (12.1)	44.8 (55.9)	47.3	130.1 (61.7)	118.4 (10.6)	44.3	162.4 (76.7)	
	9.7	1426.8C		7.0	2212.5C		0.2	2389.7C		0.2	2337.0C		6.7	2144.9C		9.1	1413.2C
4000		152.0 (80.8)		141.3 (3.9)	121.8 (64.4)		44.7 (55.7)	7.2 (3.5)	86.8 (65.9)	23.9 (12.0)	96.1 (69.5)	116.7 (61.7)		274.8 (119.4)		144.2 (76.7)	
	137.8 (68.1)	289.8 (123.6)	42.9	109.9 (53.9)	90.4 (68.4)	46.5	6.8 (3.3)	58.7 (58.1)	41.2	20.9 (10.4)	42.0 (54.5)	44.9	105.1 (51.5)	125.7 (8.1)	42.6	130.6 (64.7)	
	1.5	1786.2C		2.2	2710.1C		0.2	2948.1C		0.1	2878.0C		2.0	2622.9C		1.3	1768.3C
4025		134.7 (68.1)		119.7 (10.1)	105.5 (53.9)		47.2 (56.3)	6.3 (3.3)	86.1 (65.6)	20.7 (10.4)	93.6 (68.8)	101.1 (51.5)		252.6 (113.5)		128.0 (64.7)	
	131.8 (63.4)	266.5 (117.4)	43.7	102.5 (49.6)	88.4 (67.7)	46.2	6.7 (3.5)	60.2 (58.4)	40.8	20.6 (10.9)	44.8 (55.2)	44.8	97.8 (47.4)	105.2 (14.0)	43.4	124.6 (60.0)	
	4.2	2142.2C		2.7	3219.0C		0.4	3513.5C		1.3	3425.8C		2.3	3112.0C		3.8	2120.3C
4000		123.3 (63.4)		106.3 (13.5)	97.1 (49.6)		38.6 (55.8)	7.6 (3.5)	89.7 (68.4)	23.1 (10.9)	101.5 (72.6)	93.2 (47.4)		241.7 (110.1)		117.0 (60.0)	
	132.1 (64.1)	255.4 (114.0)	42.6	105.0 (50.7)	95.8 (71.7)	49.9	10.2 (4.8)	56.4 (59.1)	44.1	28.7 (13.7)	37.9 (54.9)	47.4	100.3 (48.5)	92.1 (17.4)	42.3	124.7 (60.6)	


[illegible]

[illegible]


C

1 フレーム ($S=1/272$)


鉛直荷重 (立体解析)

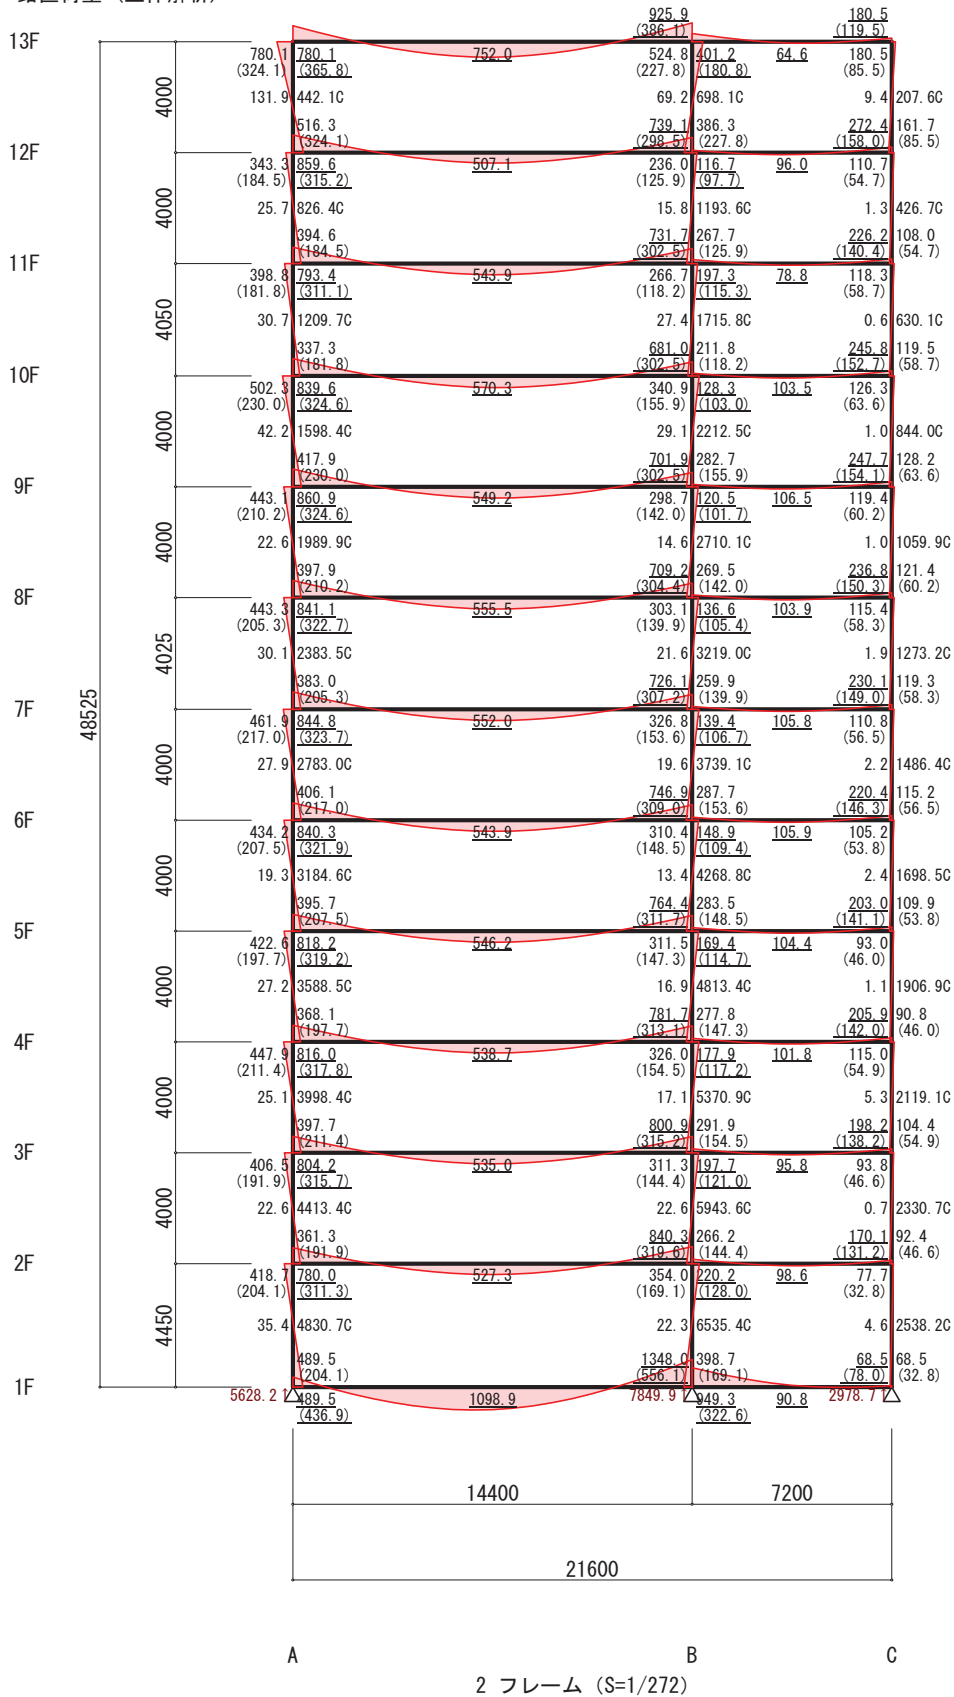


鉛直荷重 (立体解析)

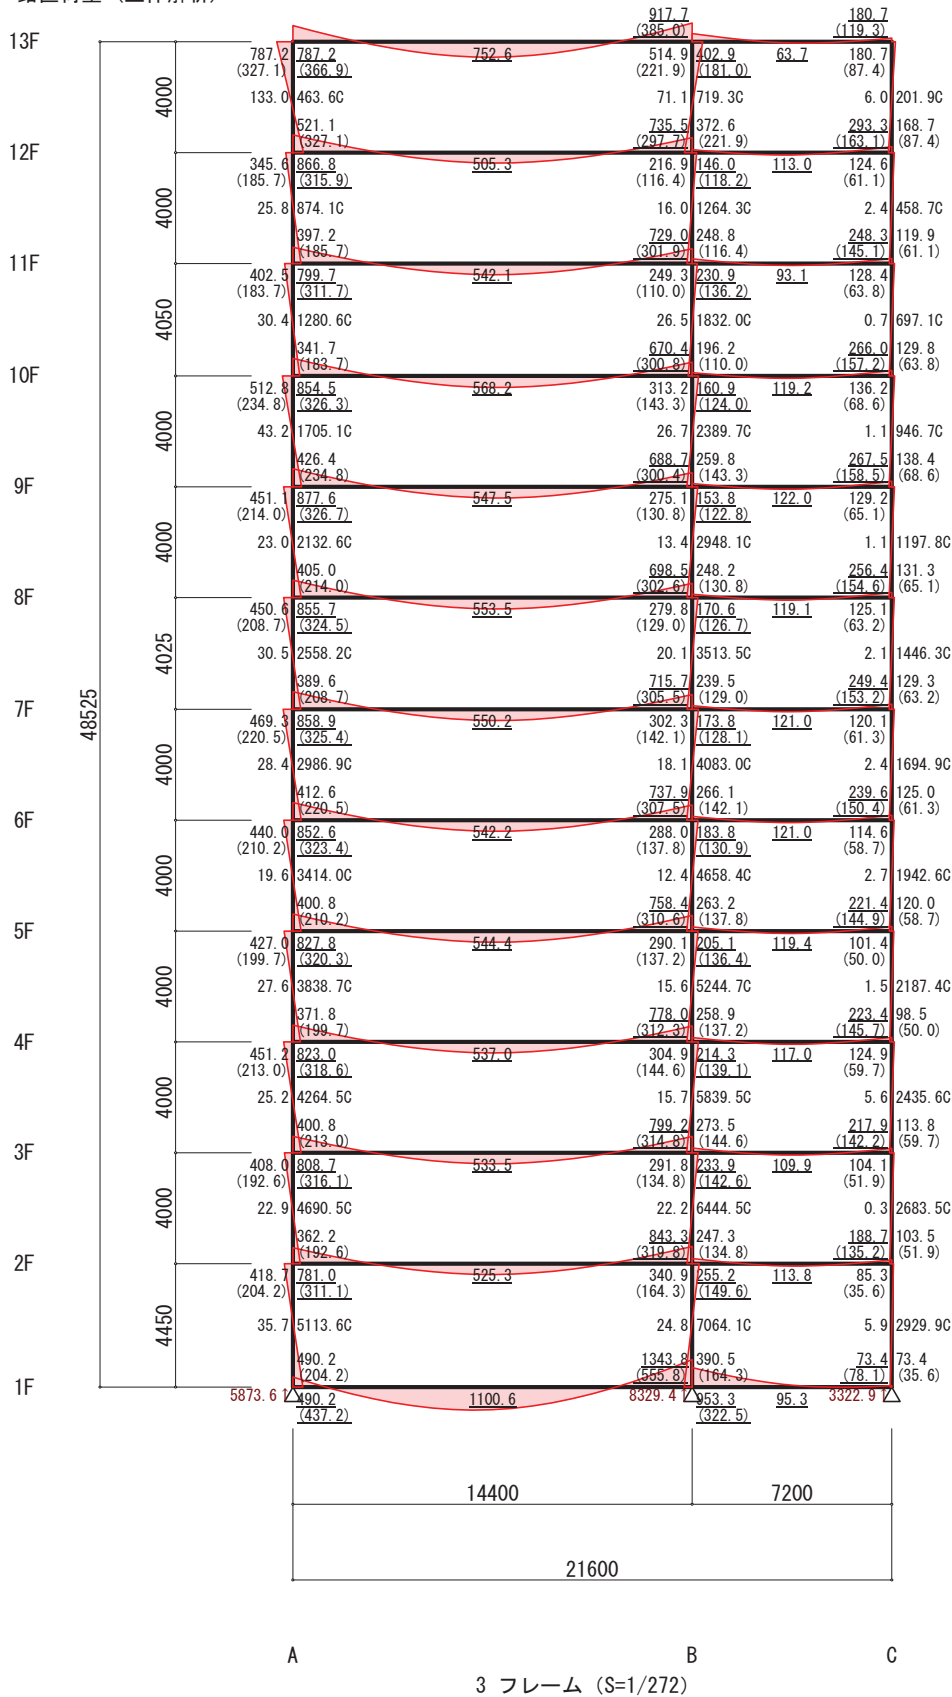


鉛直荷重 (立体解析)

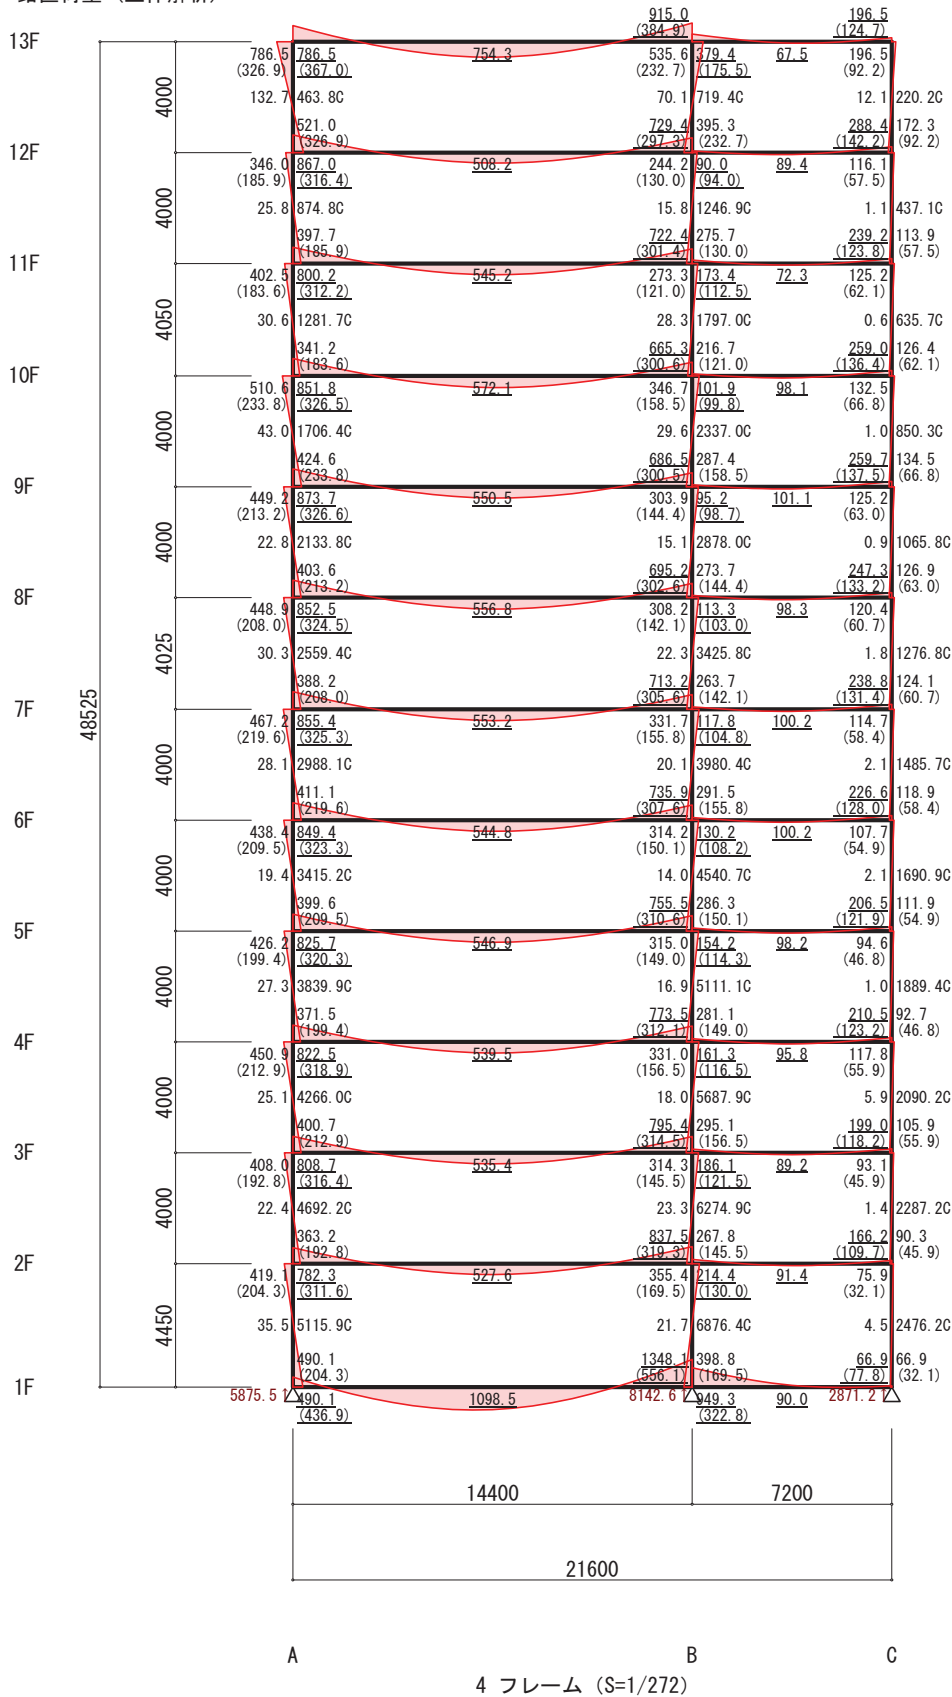

鉛直荷重 (立体解析)

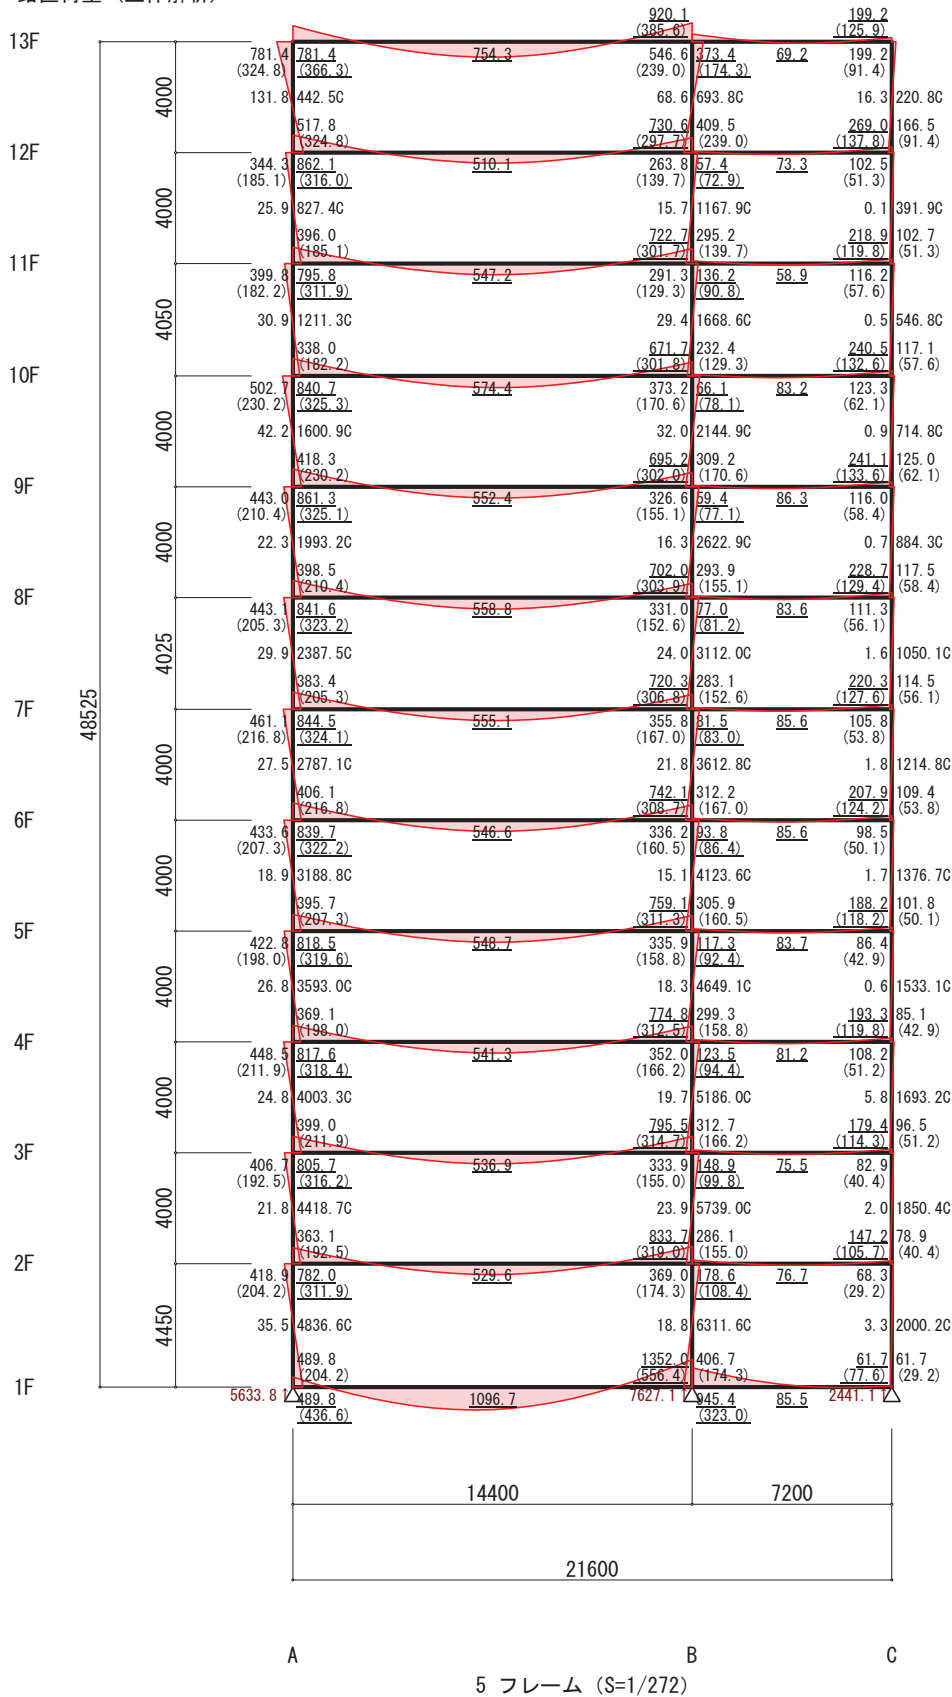

鉛直荷重 (立体解析)

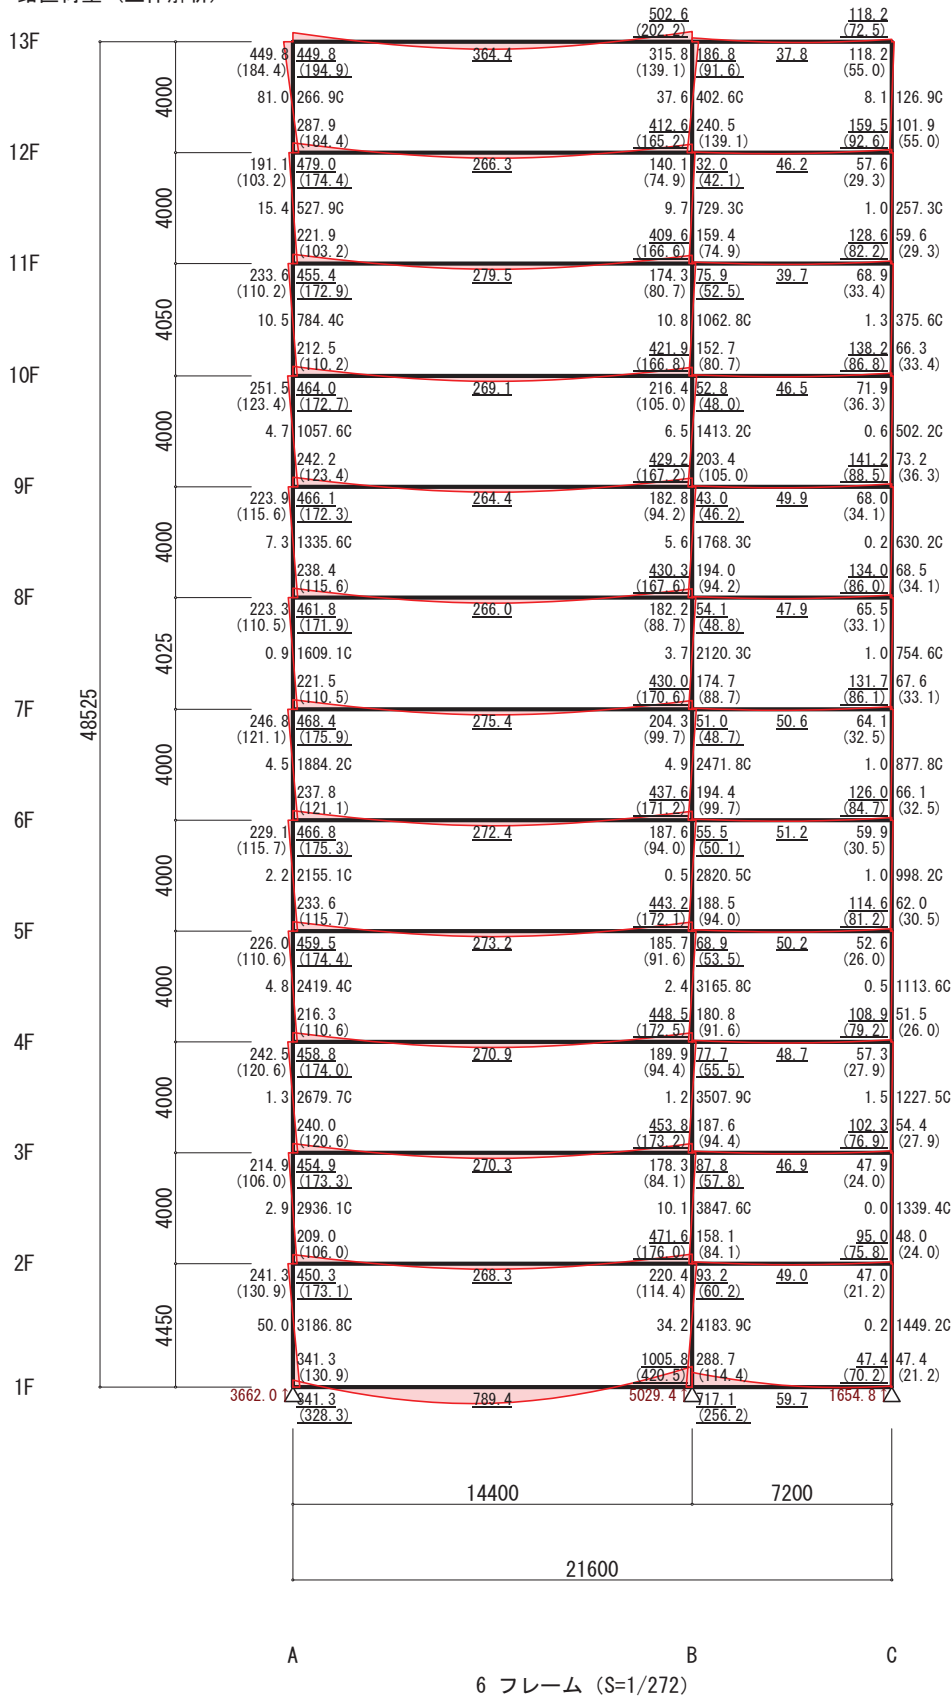

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		116.4 (39.6)		233.2 (68.1)		221.2 (61.4)		256.7 (68.0)		168.5 (39.6)								
13F	48525	4000	168.4 (63.3)	26.0	373.2 (163.6)	256.8 (68.1)	11.8	454.4 (200.8)	221.2 (61.4)	0.0	454.3 (200.8)	233.0 (68.0)	11.8	373.2 (163.6)	116.5 (39.6)	26.0	168.5 (63.3)	40.9C
			41.9	40.9T	46.0	28.7T	52.7	6.5C	52.7	6.8T	46.0	29.0C	41.9	40.9C				
12F	4000	287.8 (121.8)	372.4 (96.7)	24.1	521.4 (245.5)	478.4 (131.0)	6.7	577.5 (273.7)	461.5 (128.2)	0.0	577.5 (273.6)	464.8 (131.0)	6.7	521.3 (245.4)	324.3 (96.8)	24.1	287.8 (121.8)	139.5C
		44.2	139.4T	30.4	63.8T	30.2	9.1C	30.2	9.5T	30.4	64.1C	44.2	139.5C					
11F	4050	199.4 (121.8)	478.7 (143.5)	460.5 (245.5)	590.9 (166.2)	517.2 (273.7)	584.0 (162.2)	517.1 (273.6)	605.5 (166.2)	460.5 (245.4)	554.4 (143.5)	199.5 (121.8)						
		354.9 (180.4)	554.3 (143.5)	37.8	623.9 (305.7)	7.4	657.8 (317.2)	584.0 (162.2)	0.0	657.7 (317.2)	590.8 (166.2)	7.4	623.9 (305.7)	478.8 (143.5)	37.8	354.9 (180.5)	284.2C	
10F	4000	10.5	284.2T	4.9	86.9T	15.5	13.0C	15.5	13.5T	4.9	87.3C	10.5	284.2C					
		375.9 (180.4)	775.4 (226.2)	614.1 (305.7)	675.1 (187.1)	626.8 (317.2)	682.6 (189.6)	626.7 (317.2)	671.5 (187.0)	614.1 (305.7)	853.6 (226.3)	376.0 (180.5)						
9F	4000	477.6 (222.1)	853.5 (226.2)	39.0	833.0 (395.8)	671.7 (187.1)	1.7	730.8 (358.0)	682.5 (189.6)	0.0	730.8 (357.9)	675.6 (187.0)	1.7	833.0 (395.8)	775.6 (226.3)	39.0	477.6 (222.1)	512.3C
		33.4	512.2T	41.5	49.6T	14.9	9.8C	14.9	10.5T	41.5	50.1C	33.4	512.3C					
8F	4025	410.8 (222.1)	912.2 (263.4)	750.1 (395.8)	751.9 (209.0)	701.0 (358.0)	754.0 (209.4)	701.0 (357.9)	752.6 (208.9)	750.1 (395.8)	984.8 (263.5)	410.9 (222.1)						
		573.8 (273.4)	984.7 (263.4)	36.3	914.8 (442.3)	0.4	804.8 (395.2)	754.0 (209.4)	0.0	804.7 (395.2)	751.7 (208.9)	0.4	914.8 (442.3)	812.3 (263.5)	36.3	573.9 (273.5)	778.4C	
7F	4000	27.0	778.4T	30.2	1.2C	14.4	8.2C	14.4	8.8T	30.2	0.6T	27.0	778.4C					
		519.9 (273.4)	1011.5 (291.2)	854.3 (442.3)	818.2 (226.3)	776.0 (395.2)	827.3 (229.8)	775.9 (395.2)	811.3 (226.3)	854.3 (442.3)	1085.5 (291.3)	519.9 (273.5)						
6F	4000	565.5 (282.3)	1085.4 (291.2)	37.0	968.5 (492.6)	811.4 (226.3)	3.4	869.4 (467.0)	827.2 (229.8)	0.0	869.4 (467.0)	818.0 (226.3)	3.4	968.5 (492.6)	1011.6 (291.3)	37.0	565.6 (282.3)	1073.0C
		2.5	1073.0T	22.8	61.0C	70.4	3.2C	70.4	3.8T	22.8	60.4T	2.5	1073.0C					
5F	4000	570.6 (282.3)	968.9 (284.2)	1014.1 (492.6)	1106.0 (310.4)	1010.3 (467.0)	1090.2 (302.8)	1010.2 (467.0)	1128.7 (310.4)	1014.1 (492.6)	1077.3 (284.2)	570.7 (282.3)						
		506.6 (254.0)	1077.2 (284.2)	54.2	1083.7 (535.8)	11.4	1185.9 (581.2)	1090.1 (302.8)	0.0	1185.8 (581.2)	1105.9 (310.4)	11.4	1083.6 (535.8)	969.0 (284.2)	54.2	506.7 (254.1)	1365.2C	
4F	4000	1.5	1365.2T	12.1	25.5C	23.4	7.7C	23.4	8.3T	12.1	24.8T	1.5	1365.2C					
		509.5 (254.0)	1028.6 (298.6)	1059.5 (535.8)	1171.7 (326.8)	1139.0 (581.2)	1168.2 (324.5)	1138.9 (581.2)	1181.1 (326.8)	1059.4 (535.8)	1121.1 (298.6)	509.6 (254.1)						
3F	4000	611.5 (295.5)	1121.1 (298.6)	46.2	1150.4 (569.4)	1181.3 (326.8)	4.8	1200.9 (593.9)	1168.2 (324.5)	0.0	1200.8 (593.9)	1171.6 (326.8)	4.8	1150.4 (569.3)	1028.7 (298.6)	46.2	611.5 (295.5)	1673.9C
		20.5	1673.9T	11.7	14.9T	13.1	6.1C	13.1	6.5T	11.7	15.6C	20.5	1673.9C					
2F	4450	570.5 (295.5)	1117.9 (324.8)	1127.0 (569.4)	1214.6 (338.5)	1174.7 (593.9)	1211.7 (336.6)	1174.7 (593.9)	1222.4 (338.5)	1174.7 (569.3)	1220.7 (324.8)	570.6 (295.5)						
		650.1 (324.0)	1220.6 (324.8)	51.3	1213.4 (602.8)	4.0	1251.6 (620.4)	1211.7 (336.6)	0.0	1251.5 (620.4)	1214.5 (338.5)	4.0	1213.4 (602.8)	1118.0 (324.8)	51.3	650.1 (324.0)	2009.2C	
1F	4450	2.2	2009.1T	7.9	41.4T	10.7	3.8C	10.7	4.2T	7.9	42.2C	2.2	2009.2C					
		645.8 (324.0)	1186.2 (342.8)	1197.6 (602.8)	1248.5 (347.5)	1230.1 (620.4)	1247.5 (346.5)	1230.1 (620.4)	1253.1 (347.4)	1197.6 (602.8)	1282.2 (342.8)	645.8 (324.0)						
		636.4 (322.2)	1282.1 (342.8)	48.0	1241.8 (621.6)	1253.2 (347.5)	2.3	1265.9 (632.4)	1247.5 (346.5)	0.0	1265.9 (632.3)	1248.5 (347.4)	2.3	1241.7 (621.6)	1186.2 (342.8)	48.0	636.4 (322.2)	2360.3C
		8.0	2360.2T	1.4	55.9T	1.2	1.5C	1.2	1.9T	1.4	56.9C	8.0	2360.3C					
		652.3 (322.2)	1221.5 (351.7)	1244.6 (621.6)	1250.6 (347.7)	1263.5 (632.4)	1250.8 (347.7)	1263.5 (632.3)	1252.6 (347.7)	1244.6 (621.6)	1311.0 (351.7)	652.3 (322.2)						
		658.7 (356.6)	1311.0 (351.7)	44.7	1229.5 (640.4)	1.0	1237.9 (643.6)	1250.8 (347.7)	0.0	1237.8 (643.6)	1250.6 (347.7)	1.0	1229.5 (640.4)	1221.5 (351.7)	44.7	658.7 (356.6)	2718.5C	
		54.6	2718.4T	51.3	59.8T	49.3	0.9T	49.3	0.4C	51.3	60.9C	54.6	2718.5C					
		767.8 (356.6)	1124.8 (324.4)	1332.2 (640.4)	1109.6 (308.2)	1336.4 (643.6)	1110.6 (308.5)	1336.4 (643.6)	1109.5 (308.2)	1332.2 (640.4)	1211.1 (324.4)	767.8 (356.6)						
		443.2 (431.8)	1211.1 (324.4)	43.1	902.2 (634.0)	1109.5 (308.2)	0.0	883.8 (621.7)	1110.6 (308.5)	0.0	883.7 (621.7)	1109.6 (308.2)	0.0	902.2 (634.0)	1124.8 (324.4)	43.1	443.3 (431.8)	3049.0C
		517.6	3048.9T	508.4	51.0T	499.5	3.6T	499.5	3.1C	508.4	52.2C	517.6	3049.0C					
		1478.4 (431.8)	1083.9 (355.9)	1918.9 (634.0)	911.5 (242.6)	1882.7 (621.7)	971.3 (269.8)	1882.7 (621.7)	835.0 (242.6)	1918.9 (634.0)	1478.4 (431.8)							
		3412.7 (355.9)	1478.4 (355.9)	197.3	56.5 (242.6)	38.2	32.7 (269.8)	571.3 (269.8)	0.0	32.4 (242.6)	511.5 (242.6)	38.2	55.3 (355.9)	1083.9 (355.9)	197.3	3412.8 (355.9)		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																
		1		2		3		4		5		6						
		A フレーム (S=1/272)																

[illegible]

48525		95.2 (30.6)		146.1 (41.5)		126.4 (36.3)		174.6 (47.1)		111.8 (25.5)	
		124.8 (45.7)	14.8	248.1 (109.3)	3.4	281.2 (127.5)	4.3	290.6 (126.8)	5.2	246.6 (104.0)	11.8
4000	33.5	34.7T	29.4	7.3T	26.3	5.4C	37.0	15.2T	38.7	22.0C	30.4
		57.8 (45.7)	202.1 (59.6)	189.2 (109.3)	296.5 (83.9)	228.6 (127.5)	306.8 (84.0)	216.6 (126.8)	244.7 (66.9)	169.3 (104.0)	220.0 (58.7)
4000	169.5 (71.8)	227.3 (59.6)	12.6	320.5 (152.6)	307.6 (83.9)	5.5	365.6 (175.7)	297.7 (84.0)	4.5	327.4 (155.8)	237.2 (66.9)
	25.9	98.7T	15.4	25.9T	14.3	5.9C	15.8	4.4T	17.1	30.2C	26.4
4050		117.7 (71.8)	289.4 (85.3)	289.8 (152.6)	392.9 (110.8)	337.1 (175.7)	404.8 (111.0)	295.9 (155.8)	311.1 (85.3)	243.8 (130.5)	319.7 (85.1)
	206.9 (110.3)	324.6 (85.3)	17.6	404.3 (212.6)	404.7 (110.8)	5.9	450.1 (235.5)	394.2 (111.0)	5.3	412.0 (217.1)	303.1 (85.3)
4000	16.4	188.9T	26.2	46.3T	26.8	5.9C	27.6	15.5C	26.5	30.7C	15.9
		239.7 (110.3)	384.0 (115.8)	456.7 (212.6)	495.8 (140.0)	503.8 (235.5)	505.6 (138.8)	467.2 (217.1)	426.0 (116.5)	413.2 (191.0)	440.4 (114.6)
4000	209.8 (104.4)	449.5 (115.8)	32.8	439.6 (221.1)	512.3 (140.0)	8.3	485.9 (244.7)	493.9 (138.8)	5.9	451.5 (226.9)	413.1 (116.5)
	1.0	308.8T	2.7	64.4T	3.6	7.5C	2.3	31.5C	1.4	32.3C	0.9
4000		207.8 (104.4)	413.7 (124.1)	445.0 (221.1)	526.7 (148.7)	493.0 (244.7)	538.4 (147.7)	456.1 (226.9)	449.6 (123.1)	400.6 (199.6)	471.3 (123.4)
	271.7 (132.9)	479.5 (124.1)	32.9	512.4 (257.2)	543.6 (148.7)	8.4	558.6 (280.6)	524.9 (147.7)	6.7	519.0 (260.0)	436.7 (123.1)
4025	5.9	434.5T	2.1	81.3T	2.5	9.5C	1.1	49.3C	0.6	30.0C	5.8
		259.9 (132.9)	463.7 (139.1)	516.5 (257.2)	572.3 (161.2)	563.7 (280.6)	587.3 (161.0)	521.2 (260.0)	482.7 (132.4)	467.3 (233.4)	531.3 (139.1)
4000	277.7 (141.8)	537.6 (139.1)	37.0	535.7 (272.3)	588.6 (161.2)	8.1	580.3 (294.8)	571.7 (161.0)	7.8	536.7 (272.6)	470.5 (132.4)
	7.6	573.2T	12.4	94.9T	13.0	11.2C	12.0	71.0C	11.3	20.3C	7.6
4000		293.0 (141.8)	469.1 (140.3)	560.5 (272.3)	572.9 (161.3)	606.4 (294.8)	587.5 (161.0)	560.7 (272.6)	479.6 (131.6)	508.6 (247.1)	535.9 (140.7)
	248.2 (127.8)	541.2 (140.3)	36.0	497.0 (255.8)	588.3 (161.3)	7.7	538.3 (276.8)	571.9 (161.0)	7.8	494.8 (254.4)	468.0 (131.6)
4000	7.5	708.6T	14.6	104.8T	15.3	13.9C	13.9	92.8C	13.1	5.7C	7.5
		263.2 (127.8)	480.4 (143.4)	526.2 (255.8)	576.2 (162.1)	569.0 (276.8)	591.8 (162.1)	522.6 (254.4)	478.1 (131.3)	474.3 (230.6)	548.8 (144.4)
4000	289.1 (146.1)	552.3 (143.4)	35.9	544.9 (279.1)	590.6 (162.1)	7.2	582.8 (298.3)	575.6 (162.1)	8.1	536.6 (274.2)	467.4 (131.3)
	3.1	843.1T	13.4	111.0T	13.8	17.1C	11.8	115.7C	11.4	14.8T	3.2

地震力(X方向 負加力) (立体解析)


		116.4 (39.6)		233.2 (68.1)		221.2 (61.4)		256.7 (68.0)		168.5 (39.6)							
13F	4000	168.4 (63.3)	26.0	373.2 (163.6)	256.8 (68.1)	11.8	454.4 (200.8)	221.2 (61.4)	0.0	454.3 (200.8)	233.0 (68.0)	11.8	373.2 (163.6)	116.5 (39.6)	26.0	168.5 (63.3)	40.9T
		41.9	40.9C	46.0	28.7C		52.7	6.5T		52.7	6.8C		46.0	29.0T		41.9	40.9T
12F	4000	84.6 (63.3)	324.2 (96.7)	281.2 (163.6)	465.0 (131.0)	348.9 (200.8)	461.5 (128.2)	348.9 (200.8)	478.2 (131.0)	281.2 (163.6)	372.5 (96.8)	84.7 (63.3)	287.8 (121.8)	324.3 (96.8)	24.1	287.8 (121.8)	44.2
		287.8 (121.8)	24.1	521.4 (245.5)	478.4 (131.0)	6.7	577.5 (273.7)	461.5 (128.2)	0.0	577.5 (273.6)	464.8 (131.0)	6.7	521.3 (245.4)	324.3 (96.8)	24.1	287.8 (121.8)	44.2
		44.2	139.4C	30.4	63.8C		30.2	9.1T		30.2	9.5C		30.4	64.1T		44.2	139.5T
11F	4050	199.4 (121.8)	478.7 (143.5)	460.5 (245.5)	590.9 (166.2)	517.2 (273.7)	584.0 (162.2)	517.1 (273.6)	605.5 (166.2)	460.5 (245.4)	554.4 (143.5)	199.5 (121.8)	521.3 (245.4)	324.3 (96.8)	24.1	521.3 (245.4)	44.2
		354.9 (180.4)	37.8	623.9 (305.7)	605.7 (166.2)	7.4	657.8 (317.2)	584.0 (162.2)	0.0	657.7 (317.2)	590.8 (166.2)	7.4	623.9 (305.7)	478.8 (143.5)	37.8	354.9 (180.5)	10.5
		10.5	284.2C	4.9	86.9C		15.5	13.0T		15.5	13.5C		4.9	87.3T		10.5	284.2T
10F	4000	375.9 (180.4)	775.4 (226.2)	614.1 (305.7)	675.1 (187.1)	626.8 (317.2)	682.6 (189.6)	626.7 (317.2)	671.5 (187.0)	614.1 (305.7)	853.6 (226.3)	376.0 (180.5)	775.6 (226.3)	614.1 (305.7)	39.0	775.6 (226.3)	33.4
		477.6 (222.1)	39.0	833.0 (395.8)	671.7 (187.1)	1.7	730.8 (358.0)	682.5 (189.6)	0.0	730.8 (357.9)	675.0 (187.0)	1.7	833.0 (395.8)	775.6 (226.3)	39.0	477.6 (222.1)	33.4
		33.4	512.2C	41.5	49.6C		14.9	9.8T		14.9	10.5C		41.5	50.1T		33.4	512.3T
9F	4000	410.8 (222.1)	912.2 (263.4)	750.1 (395.8)	751.9 (209.0)	701.0 (358.0)	754.0 (209.4)	701.0 (357.9)	752.6 (208.9)	750.1 (395.8)	984.8 (263.5)	410.9 (222.1)	912.3 (263.5)	750.1 (395.8)	36.3	912.3 (263.5)	27.0
		573.8 (273.4)	36.3	914.8 (442.3)	752.7 (209.0)	0.4	804.8 (395.2)	754.0 (209.4)	0.0	804.7 (395.2)	751.7 (208.9)	0.4	914.8 (442.3)	912.3 (263.5)	36.3	573.9 (273.5)	27.0
		27.0	778.4C	30.2	1.2T		14.4	8.2T		14.4	8.8C		30.2	0.6C		27.0	778.4T
8F	4025	519.9 (273.4)	1011.5 (291.2)	854.3 (442.3)	818.2 (226.3)	776.0 (395.2)	827.3 (229.8)	775.9 (395.2)	827.3 (229.8)	854.3 (442.3)	1085.5 (291.3)	519.9 (273.5)	1011.6 (291.3)	854.3 (442.3)	37.0	1011.6 (291.3)	2.5
		565.5 (282.3)	37.0	968.5 (492.6)	811.4 (226.3)	3.4	869.4 (467.0)	827.2 (229.8)	0.0	869.4 (467.0)	818.0 (226.3)	3.4	968.5 (492.6)	1011.6 (291.3)	37.0	565.6 (282.3)	2.5
		2.5	1073.0C	22.8	61.0T		70.4	3.2T		70.4	3.8C		22.8	60.4C		2.5	1073.0T
7F	4000	570.6 (282.3)	968.9 (284.2)	1014.1 (492.6)	1106.0 (310.4)	1010.3 (467.0)	1090.2 (302.8)	1010.2 (467.0)	1128.7 (310.4)	1014.1 (492.6)	1077.3 (284.2)	570.7 (282.3)	968.9 (284.2)	1014.1 (492.6)	54.2	968.9 (284.2)	1.5
		506.6 (254.0)	54.2	1083.7 (535.8)	1128.8 (310.4)	11.4	1185.9 (581.2)	1090.1 (302.8)	0.0	1185.8 (581.2)	1105.9 (310.4)	11.4	1083.6 (535.8)	969.0 (284.2)	54.2	506.7 (254.1)	1.5
		1.5	1365.2C	12.1	25.5T		23.4	7.7T		23.4	8.3C		12.1	24.8C		1.5	1365.2T
6F	4000	509.5 (254.0)	1028.6 (254.0)	1059.5 (535.8)	1171.7 (326.8)	1139.0 (581.2)	1168.2 (324.5)	1138.9 (581.2)	1181.1 (326.8)	1059.4 (535.8)	1121.1 (298.6)	509.6 (254.1)	1028.7 (298.6)	1059.4 (535.8)	46.2	1028.7 (298.6)	20.5
		611.5 (295.5)	46.2	1150.4 (569.4)	1181.3 (326.8)	4.8	1200.8 (593.9)	1168.2 (324.5)	0.0	1200.8 (593.9)	1171.6 (326.8)	4.8	1150.4 (569.3)	1028.7 (298.6)	46.2	611.5 (295.5)	20.5
		20.5	1673.9C	11.7	14.9C		13.1	6.1T		13.1	6.5C		11.7	15.6T		20.5	1673.9T
5F	4000	570.5 (295.5)	1117.9 (324.8)	1127.0 (569.4)	1214.6 (338.5)	1174.7 (593.9)	1211.7 (336.6)	1174.7 (593.9)	1222.4 (338.5)	1127.0 (569.3)	1220.7 (324.8)	570.6 (295.5)	1117.9 (324.8)	1127.0 (569.3)	51.3	1117.9 (324.8)	2.2
		650.1 (324.0)	51.3	1213.4 (602.8)	1222.5 (338.5)	4.0	1251.6 (620.4)	1211.7 (336.6)	0.0	1251.5 (620.4)	1214.5 (338.5)	4.0	1213.4 (602.8)	1118.0 (324.8)	51.3	650.1 (324.0)	2.2
		2.2	2009.1C	7.9	41.4C		10.7	3.8T		10.7	4.2C		7.9	42.2T		2.2	2009.2T
4F	4000	645.8 (324.0)	1186.2 (342.8)	1197.6 (602.8)	1248.5 (347.5)	1230.1 (620.4)	1247.5 (346.5)	1230.1 (620.4)	1253.1 (347.4)	1197.6 (602.8)	1282.2 (342.8)	645.8 (324.0)	1186.2 (342.8)	1197.6 (602.8)	48.0	1186.2 (342.8)	8.0
		636.4 (322.2)	48.0	1241.8 (621.6)	1253.2 (347.5)	2.3	1265.9 (632.4)	1247.5 (346.5)	0.0	1265.9 (632.3)	1248.5 (347.4)	2.3	1241.7 (621.6)	1186.2 (342.8)	48.0	636.4 (322.2)	8.0
		8.0	2360.2C	1.4	55.9C		1.2	1.5T		1.2	1.9C		1.4	56.9T		8.0	2360.3T
3F	4000	652.3 (322.2)	1221.5 (351.7)	1244.6 (621.6)	1250.6 (347.7)	1263.5 (632.4)	1250.8 (347.4)	1263.5 (632.3)	1252.6 (347.7)	1244.6 (621.6)	1311.0 (351.7)	652.3 (322.2)	1221.5 (351.7)	1244.6 (621.6)	44.7	1221.5 (351.7)	54.6
		658.7 (356.6)	44.7	1229.5 (640.4)	1252.6 (347.7)	1.0	1237.9 (643.6)	1250.8 (347.4)	0.0	1237.8 (643.6)	1250.6 (347.7)	1.0	1229.5 (640.4)	1221.5 (351.7)	44.7	658.7 (356.6)	54.6
		54.6	2718.4C	51.3	59.8C		49.3	0.9C		49.3	0.4T		51.3	60.9T		54.6	2718.5T
2F	4450	767.8 (356.6)	1124.8 (324.4)	1332.2 (640.4)	1109.6 (308.2)	1336.4 (643.6)	1110.6 (308.5)	1336.4 (643.6)	1109.5 (308.2)	1332.2 (640.4)	1211.1 (324.4)	767.8 (356.6)	1124.8 (324.4)	1332.2 (640.4)	43.1	1124.8 (324.4)	517.6
		443.2 (431.8)	43.1	902.2 (634.0)	1109.5 (308.2)	0.0	883.8 (621.7)	1110.6 (308.5)	0.0	883.7 (621.7)	1109.6 (308.2)	0.0	902.2 (634.0)	1124.8 (324.4)	43.1	443.3 (431.8)	517.6
		517.6	3048.9C	508.4	51.0C		499.5	3.6C		499.5	3.1T		508.4	52.2T		517.6	3049.0T
1F		1478.4 (431.8)	1083.9 (355.9)	1918.9 (634.0)	911.5 (242.6)	882.7 (621.7)	971.3 (269.8)	882.7 (621.7)	971.3 (269.8)	1918.9 (634.0)	1478.4 (431.8)	1478.4 (431.8)	1083.9 (355.9)	1918.9 (634.0)	197.3	1478.4 (431.8)	3412.7
		3412.7	197.3	56.5	35.0	38.2	32.4	32.4	0.0	32.4	31.5	38.2	55.9	1083.9	197.3	3412.8	3412.7
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		1		2		3		4		5		6					
A フレーム (S=1/272)																	

48525		117.5 (41.0)		247.1 (72.6)		232.9 (64.9)		281.3 (74.1)		175.9 (40.3)						
		177.9 (67.9)	30.2	393.2 (173.9)	275.7 (72.6)	14.3	481.2 (214.5)	234.1 (64.9)	0.6	485.1 (216.2)	252.2 (74.1)	14.5	395.4 (174.9)	114.1 (40.3)	30.9	175.9 (67.0)
4000	42.1	35.5C (67.9)		45.3 (103.3)	35.0C (173.9)		52.3 (140.8)	7.6T (214.5)		52.7 (137.5)	4.6C (216.2)		45.5 (142.6)	32.8T (174.9)		41.9 (102.5)
		93.7 (67.9)		342.9 (103.3)	302.5 (173.9)		498.4 (140.8)	376.6 (214.5)		494.8 (137.5)	379.8 (216.2)		521.8 (142.6)	304.4 (174.9)		398.5 (102.5)
4000	307.4 (132.6)	401.1 (103.3)	29.1	555.5 (263.3)	515.1 (140.8)	8.3	617.3 (294.2)	495.5 (137.5)	0.3	619.8 (295.5)	504.8 (142.6)	8.5	557.1 (264.1)	339.7 (102.5)	29.4	306.3 (132.0)
	42.3	132.7C (132.6)		28.9 (151.6)	77.4C (263.3)		28.9 (176.9)	10.6T (294.2)		28.8 (62.2)	3.4C (295.5)		28.9 (178.5)	72.0T (249.1)		42.3 (150.8)
4050	367.0 (185.8)	589.9 (151.6)	44.2	649.4 (317.6)	645.6 (176.9)	8.9	689.2 (332.2)	621.0 (172.4)	0.4	691.7 (333.4)	633.6 (178.5)	9.1	650.8 (318.3)	498.3 (150.8)	44.6	365.8 (185.2)
	9.3	278.0C (185.8)		6.2 (239.8)	107.3C (317.6)		16.4 (201.6)	14.9T (332.2)		16.5 (204.0)	3.7C (333.4)		6.3 (203.4)	98.8T (318.3)		9.3 (238.8)
4000	523.9 (243.3)	909.5 (239.8)	46.3	904.8 (429.9)	904.8 (220.6)	0.9	805.1 (393.9)	734.7 (204.0)	0.3	808.1 (395.4)	732.8 (203.4)	0.7	906.2 (430.6)	812.9 (238.8)	46.7	521.9 (242.4)
	37.3	511.9C (243.3)		45.0 (284.0)	73.4C (429.9)		17.4 (228.4)	12.7T (393.9)		17.4 (228.9)	2.7T (395.4)		45.0 (230.1)	61.7T (430.6)		37.1 (283.0)
4000	616.7 (293.0)	1066.0 (284.0)	43.8	986.8 (477.2)	823.3 (228.4)	1.0	875.4 (430.4)	824.4 (228.9)	0.2	877.9 (431.7)	827.3 (230.1)	1.1	988.0 (477.7)	974.6 (283.0)	44.1	615.2 (293.1)
	29.0	791.6C (293.0)		32.5 (1104.4C)	22.0C (477.2)		14.5 (511.0)	12.4T (252.4)		14.5 (512.3)	7.2T (250.2)		32.5 (537.5)	7.0T (315.1)		29.0 (306.5)
4025	623.4 (307.1)	1182.2 (316.0)	44.7	1062.8 (536.7)	892.0 (248.7)	3.2	960.7 (511.0)	908.7 (252.4)	0.2	963.3 (512.3)	903.9 (250.2)	3.1	1064.1 (537.5)	1089.3 (315.1)	45.0	622.6 (306.5)
	5.3	1104.4C (307.1)		17.4 (316.2)	41.8T (536.7)		67.7 (344.5)	8.9T (541.0)		67.8 (335.9)	14.6T (542.3)		17.5 (346.5)	60.0C (537.5)		5.3 (315.3)
4000	591.5 (293.6)	1204.4 (316.2)	66.1	1228.5 (605.7)	1253.9 (344.5)	13.7	1339.8 (655.5)	1209.5 (335.9)	0.4	1343.8 (657.1)	1233.5 (346.5)	13.8	1230.7 (606.7)	1088.6 (315.3)	66.5	590.4 (292.9)
	4.4	1417.5C (293.6)		17.2 (367.7)	11.9T (605.7)		28.9 (367.9)	18.0T (655.5)		29.1 (365.2)	8.6T (657.1)		17.3 (369.7)	32.8C (606.7)		4.3 (336.9)
4000	690.7 (334.8)	1273.4 (337.7)	57.7	1294.2 (641.3)	1330.5 (367.9)	6.0	1351.8 (668.9)	1314.9 (365.2)	0.3	1353.9 (670.2)	1324.7 (369.7)	6.2	1295.8 (642.0)	1154.9 (336.9)	58.0	689.6


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

				95.2 (30.6)		146.1 (41.5)		126.4 (36.3)		174.6 (47.1)		111.8 (25.5)						
13F	48525	4000	124.8 (45.7)	124.8 (30.6)	14.8	248.1 (109.3)	152.9 (41.5)	3.4	281.2 (127.5)	135.0 (36.3)	4.3	290.6 (126.8)	164.2 (47.1)	5.2	246.6 (104.0)	72.0 (25.5)	19.9	111.8 (40.7)
			33.5	34.7C	29.4	7.3C	26.3	5.4T	37.0	15.2C	38.7	22.0T	30.4	29.8T				
12F		4000	169.5 (71.8)	227.3 (59.6)	12.6	320.5 (152.6)	307.6 (83.9)	5.5	365.6 (175.7)	297.7 (84.0)	4.5	327.4 (155.8)	237.2 (66.9)	3.7	278.0 (130.5)	202.6 (58.7)	8.7	169.0 (71.3)
			25.9	98.7C	15.4	25.9C	14.3	5.9T	15.8	4.4C	17.1	30.2T	26.4	92.8T				
11F		4050	117.7 (71.8)	289.4 (85.3)	289.8 (152.6)	392.9 (110.8)	337.1 (175.7)	404.8 (111.0)	295.9 (155.8)	311.1 (85.3)	243.8 (130.5)	319.7 (85.1)	116.2 (71.3)					
			206.9 (110.3)	324.6 (85.3)	17.6	404.3 (212.6)	404.7 (110.8)	5.9	450.1 (235.5)	394.2 (111.0)	5.3	412.0 (217.1)	303.1 (85.3)	4.0	360.3 (191.0)	293.0 (85.1)	13.4	203.5 (108.4)
10F		4000	16.4	188.9C	26.2	46.3C	26.8	5.9T	27.6	15.5T	26.5	30.7T	15.9	183.0T				
			239.7 (110.3)	384.0 (115.8)	456.7 (212.6)	495.8 (140.0)	503.8 (235.5)	505.6 (138.8)	467.2 (217.1)	426.0 (116.5)	413.2 (191.0)	440.4 (114.6)	235.3 (108.4)					
9F		4000	209.8 (104.4)	449.5 (115.8)	32.8	439.6 (221.1)	512.3 (140.0)	8.3	485.9 (244.7)	493.9 (138.8)	5.9	451.5 (226.9)	413.1 (116.5)	6.4	397.7 (199.6)	384.9 (114.6)	27.7	205.1 (102.1)
			1.0	308.8C	2.7	64.4C	3.6	7.5T	2.3	31.5T	1.4	32.3T	0.9	301.8T				
8F	4000	207.8 (104.4)	413.7 (124.1)	445.0 (221.1)	526.7 (148.7)	493.0 (244.7)	538.4 (147.7)	456.1 (226.9)	449.6 (123.1)	400.6 (199.6)	471.3 (123.4)	203.2 (102.1)						
		271.7 (132.9)	479.5 (124.1)	32.9	512.4 (257.2)	543.6 (148.7)	558.6 (280.6)	524.9 (147.7)	6.7	519.0 (260.0)	436.7 (123.1)	466.1 (233.4)	417.1 (123.4)	27.1	268.1 (131.1)	5.8	426.8T	
7F	4025	259.9 (132.9)	463.7 (139.1)	516.5 (257.2)	572.3 (161.2)	563.7 (280.6)	587.3 (161.0)	521.2 (260.0)	482.7 (132.4)	467.3 (233.4)	531.3 (139.1)	256.5 (131.1)						
		277.7 (141.8)	537.6 (139.1)	37.0	535.7 (272.3)	588.6 (161.2)	580.3 (294.8)	571.7 (161.0)	7.8	536.7 (272.6)	470.5 (132.4)	486.0 (247.1)	470.6 (139.1)	30.3	274.8 (140.3)	7.6	565.6T	
6F	4000	7.6	573.2C	12.4	94.9C	13.0	11.2T	12.0	71.0T	11.3	20.3T	7.6	565.6T					
		293.0 (141.8)	469.1 (140.3)	560.5 (272.3)	572.9 (161.3)	606.4 (294.8)	587.5 (161.0)	560.7 (272.6)	479.6 (131.6)	508.6 (247.1)	535.9 (140.7)	290.1 (140.3)						
5F	4000	248.2 (127.8)	541.2 (140.3)	36.0	497.0 (255.8)	588.3 (161.3)	7.7	538.3 (276.8)	571.9 (161.0)	7.8	494.8 (254.4)	468.0 (131.6)	5.8	448.2 (230.6)	477.2 (140.7)	29.4	245.9 (126.7)	
		7.5	708.6C	14.6	104.8C	15.3	13.9T	13.9	92.8T	13.1	5.7T	7.5	701.3T					
4F	4000	263.2 (127.8)	480.4 (143.4)	526.2 (255.8)	576.2 (162.1)	569.0 (276.8)	591.8 (162.1)	522.6 (254.4)	478.1 (131.3)	474.3 (230.6)	548.8 (144.4)	261.0 (126.7)						
		289.1 (146.1)	552.3 (143.4)	35.9	544.9 (279.1)	590.6 (162.1)	582.8 (298.3)	575.6 (162.1)	8.1	536.6 (274.2)	467.4 (131.3)	494.4 (252.9)	490.6 (144.4)	29.1	287.8 (145.5)	3.2	836.7T	
3F	4000	3.1	843.1C	13.4	111.0C	13.8	17.1T	11.8	115.7T	11.4	14.8C	3.2	836.7T					
		295.2 (146.1)	514.8 (153.8)	571.7 (279.1)	598.5 (168.0)	610.5 (298.3)	618.1 (169.2)	560.2 (274.2)	490.7 (135.0)	517.2 (252.9)	591.5 (155.6)	294.3 (145.5)						
2F	4000	297.1 (151.4)	592.4 (153.8)	38.8	554.4 (281.5)	611.3 (168.0)	6.4	588.2 (298.5)	600.2 (169.2)	9.0	539.2 (273.3)	481.3 (135.0)	4.7	502.5 (254.9)	529.1 (155.6)	31.2	297.2 (151.5)	
		5.6	986.5C	8.5	112.7C	8.9	19.5T	7.5	142.4T	7.3	43.6C	5.7	981.8T					
1F	4450	308.3 (151.4)	579.7 (170.7)	571.4 (281.5)	669.9 (187.7)	605.9 (298.5)	690.5 (189.3)	554.2 (273.3)	534.2 (147.3)	517.0 (254.9)	650.6 (173.1)	308.6 (151.5)						
		340.9 (174.9)	649.2 (170.7)	34.7	689.7 (349.8)	681.4 (187.7)	736.5 (373.5)	672.6 (189.3)	9.0	662.5 (335.8)	526.1 (147.3)	613.3 (311.0)	596.1 (173.1)	27.2	341.9 (175.4)	8.9	1146.3T	
	4000	8.9	1148.7C	9.9	115.7C	10.5	21.8T	9.1	176.1T	8.7	78.5C	8.9	1146.3T					
		358.8 (174.9)	622.3 (181.0)	709.5 (349.8)	718.6 (201.1)	757.5 (373.5)	738.6 (202.8)	680.7 (335.8)	559.0 (154.3)	630.6 (311.0)	684.5 (183.9)	359.8 (175.4)						
	4000	322.2 (174.6)	680.9 (181.0)	29.3	641.8 (340.7)	729.0 (201.1)	5.2	682.9 (361.3)	721.8 (202.8)	8.4	609.8 (323.2)	551.9 (154.3)	3.5	568.1 (302.5)	639.7 (183.9)	22.4	324.7 (176.2)	
		27.0	1322.5C	39.6	123.8C	39.7	23.4T	36.6	217.5T	36.9	116.1C	27.7	1323.0T					
	4000	376.1 (174.6)	571.3 (167.4)	721.0 (340.7)	632.6 (176.9)	762.2 (361.3)	657.8 (180.2)	683.1 (323.2)	492.8 (136.1)	642.0 (302.5)	640.7 (171.4)	380.0 (176.2)						
		257.8 (227.4)	633.9 (167.4)	31.3	491.6 (325.0)	641.3 (176.9)	4.3	509.9 (330.7)	639.6 (180.2)	9.1	461.9 (312.2)	487.2 (136.1)	2.8	444.0 (306.6)	593.2 (171.4)	23.7	260.6 (228.3)	
	4450	248.1	1481.5C	231.6	123.0C	226.0	23.4T	232.8	256.4T	238.2	159.3C	247.4	1485.9T					
		753.9 (227.4)	540.8 (179.8)	954.7 (325.0)	464.9 (122.1)	961.9 (330.7)	487.0 (136.7)	927.4 (312.2)	391.1 (115.5)	920.4 (306.6)	755.5 (178.4)	755.5 (228.3)						
		1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2	1650.2
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
		36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
		1	2	3	4	5	6											
		C フレーム (S=1/272)																


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

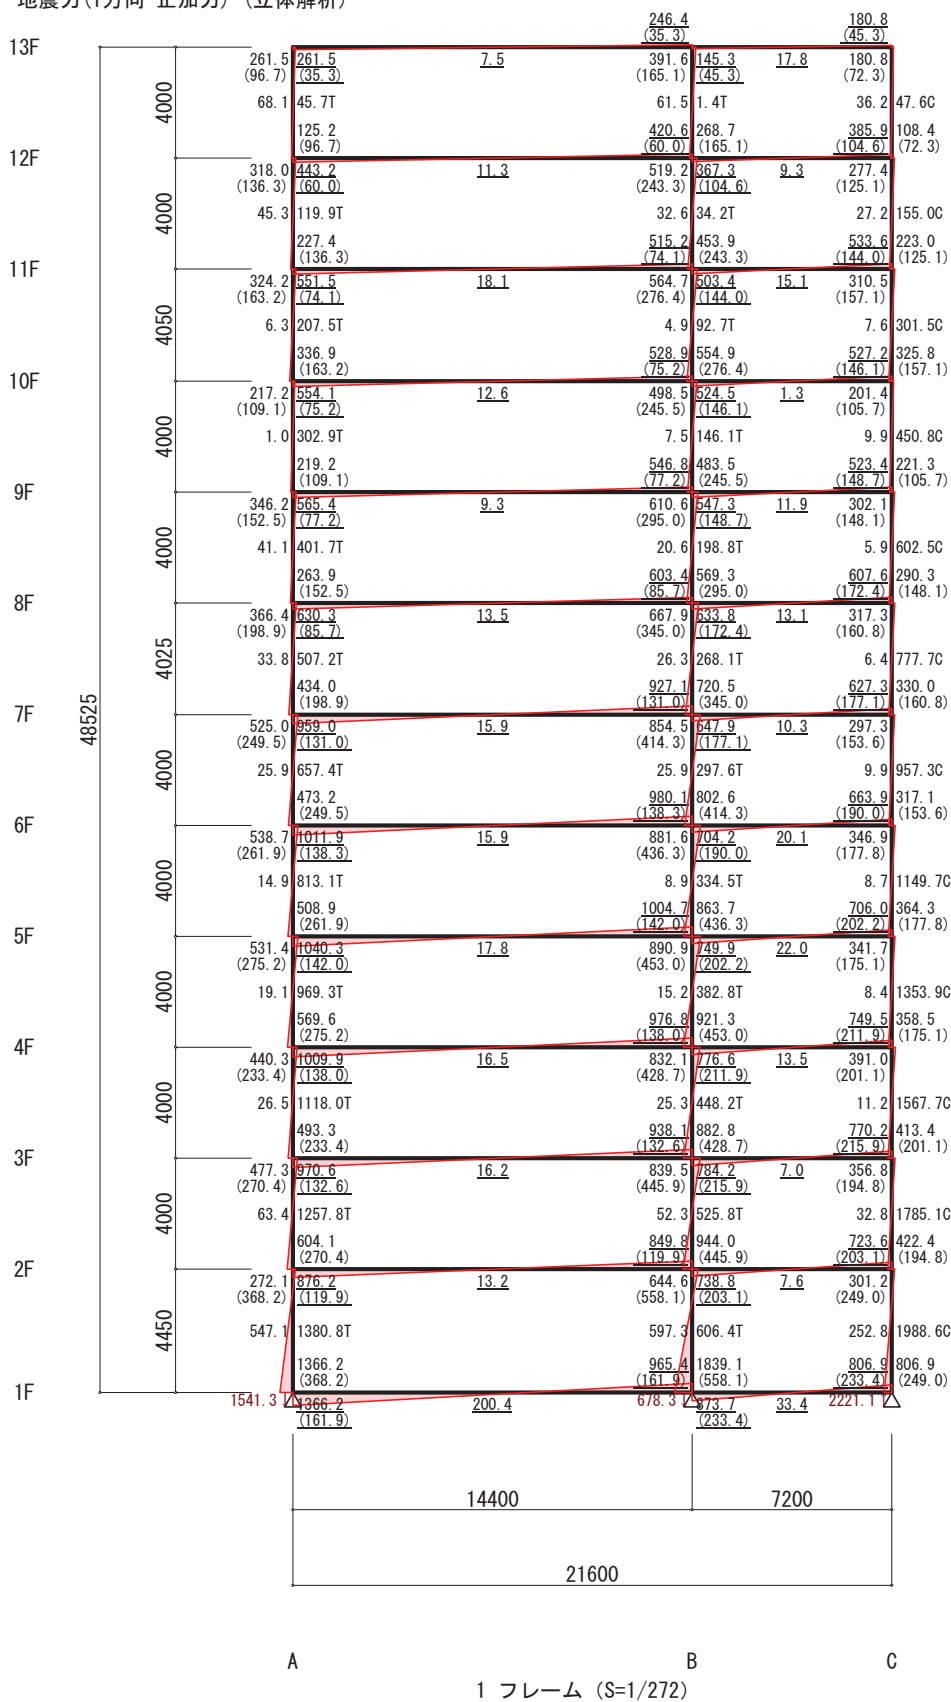


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

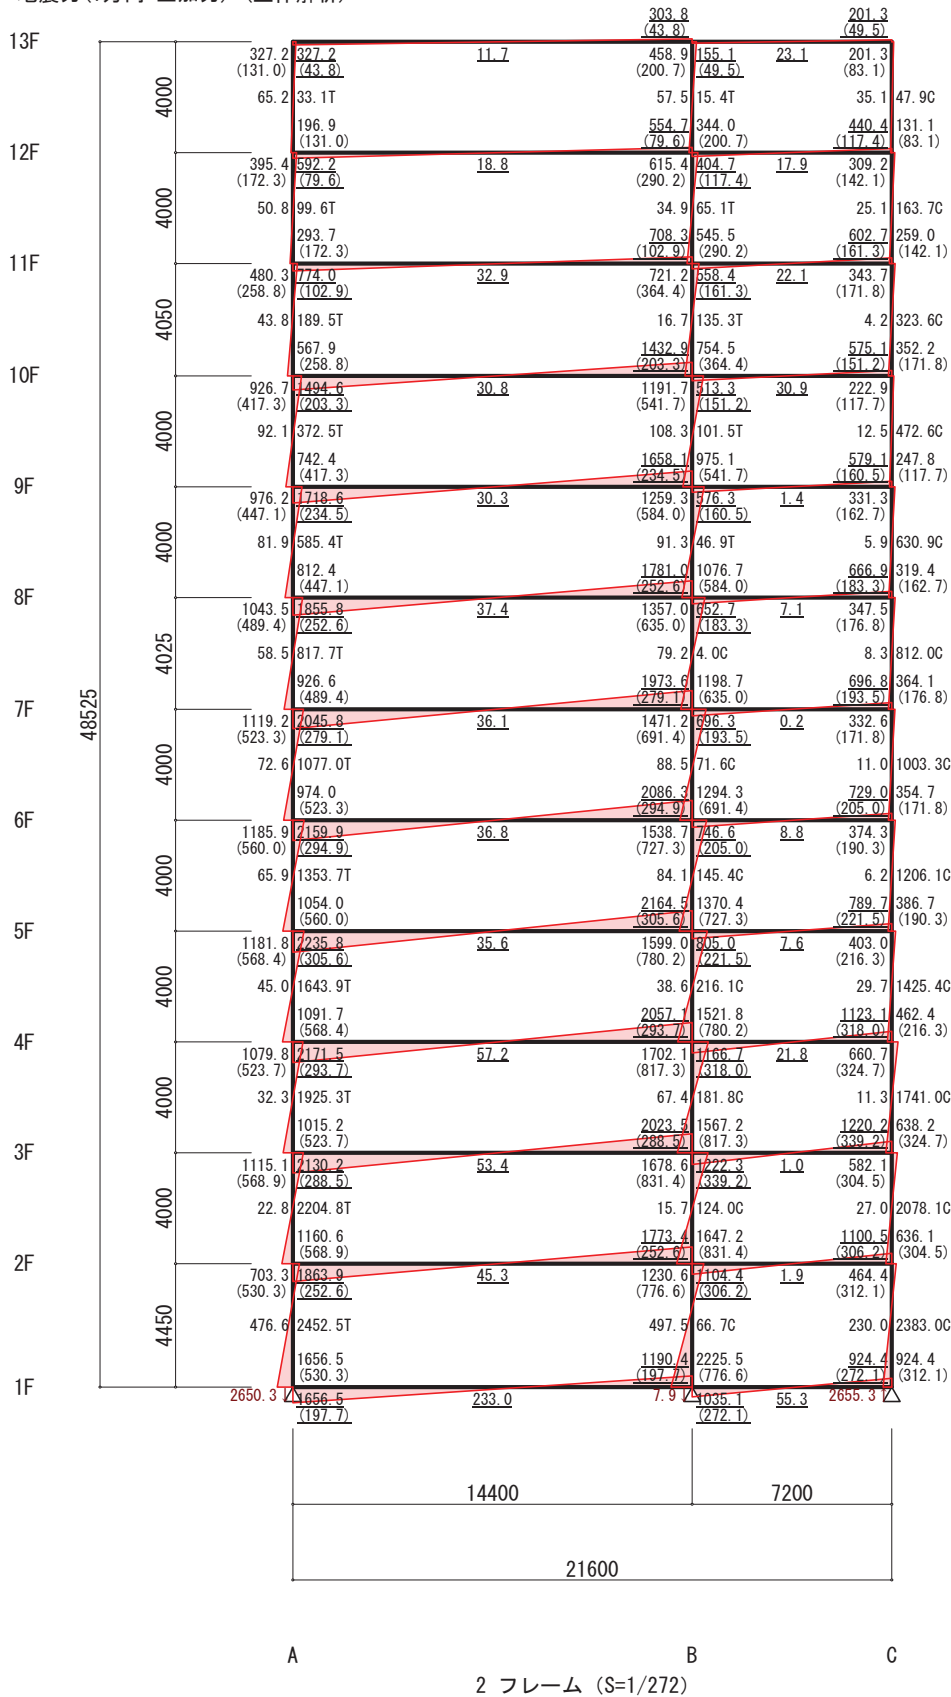


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

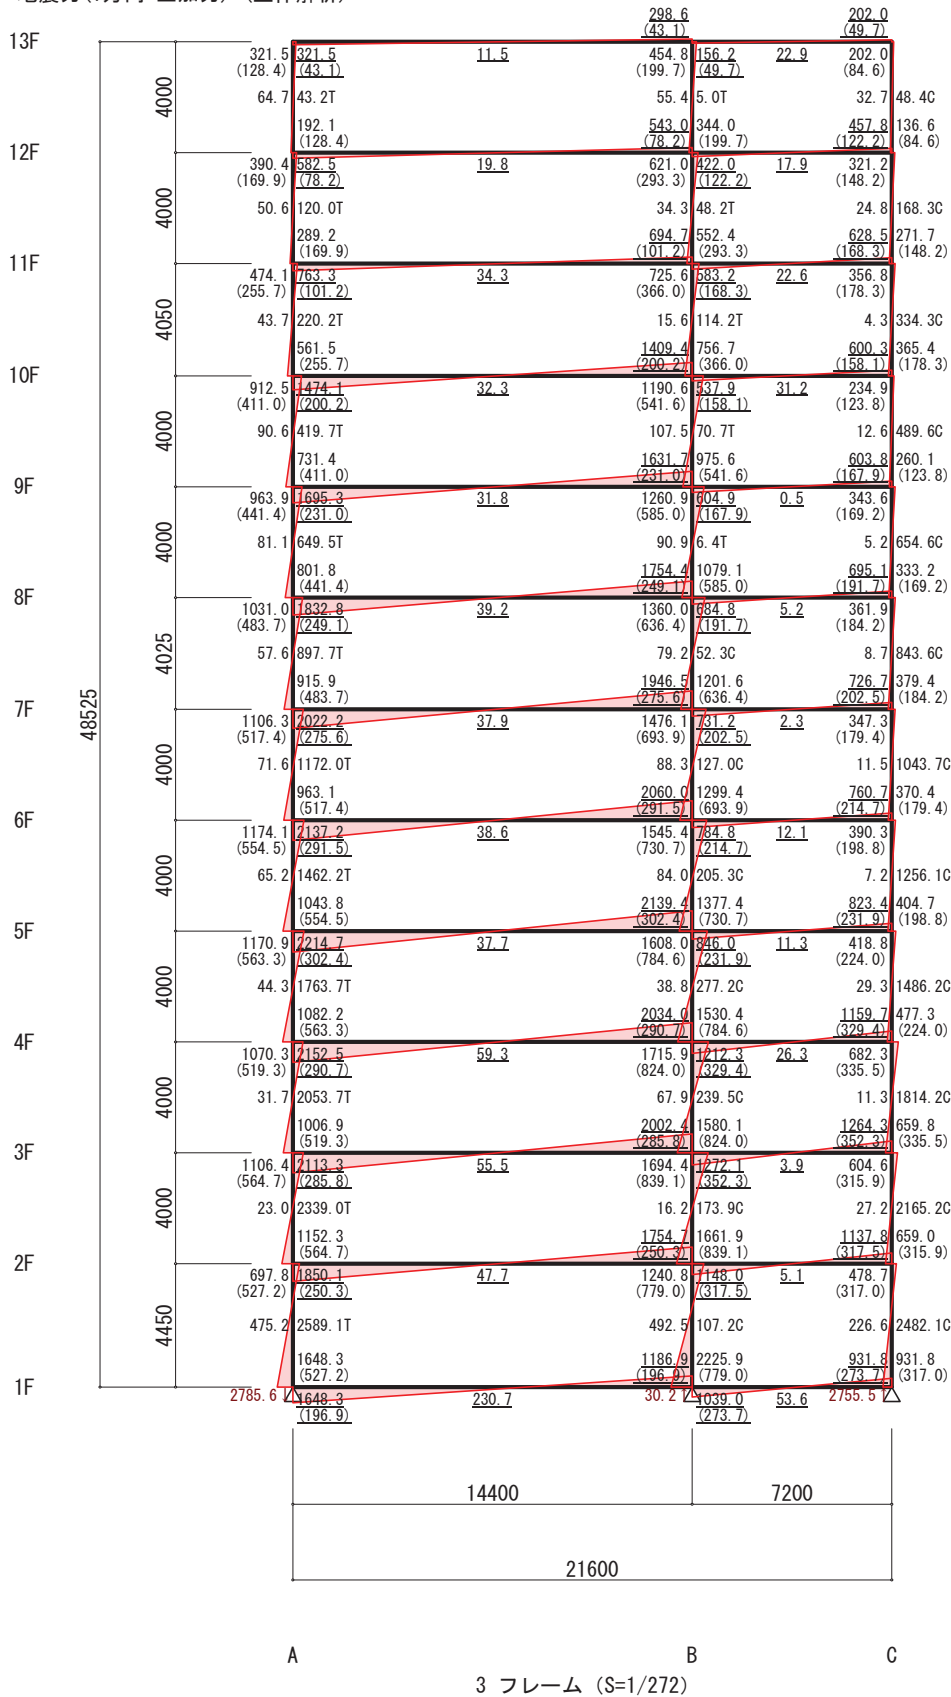

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

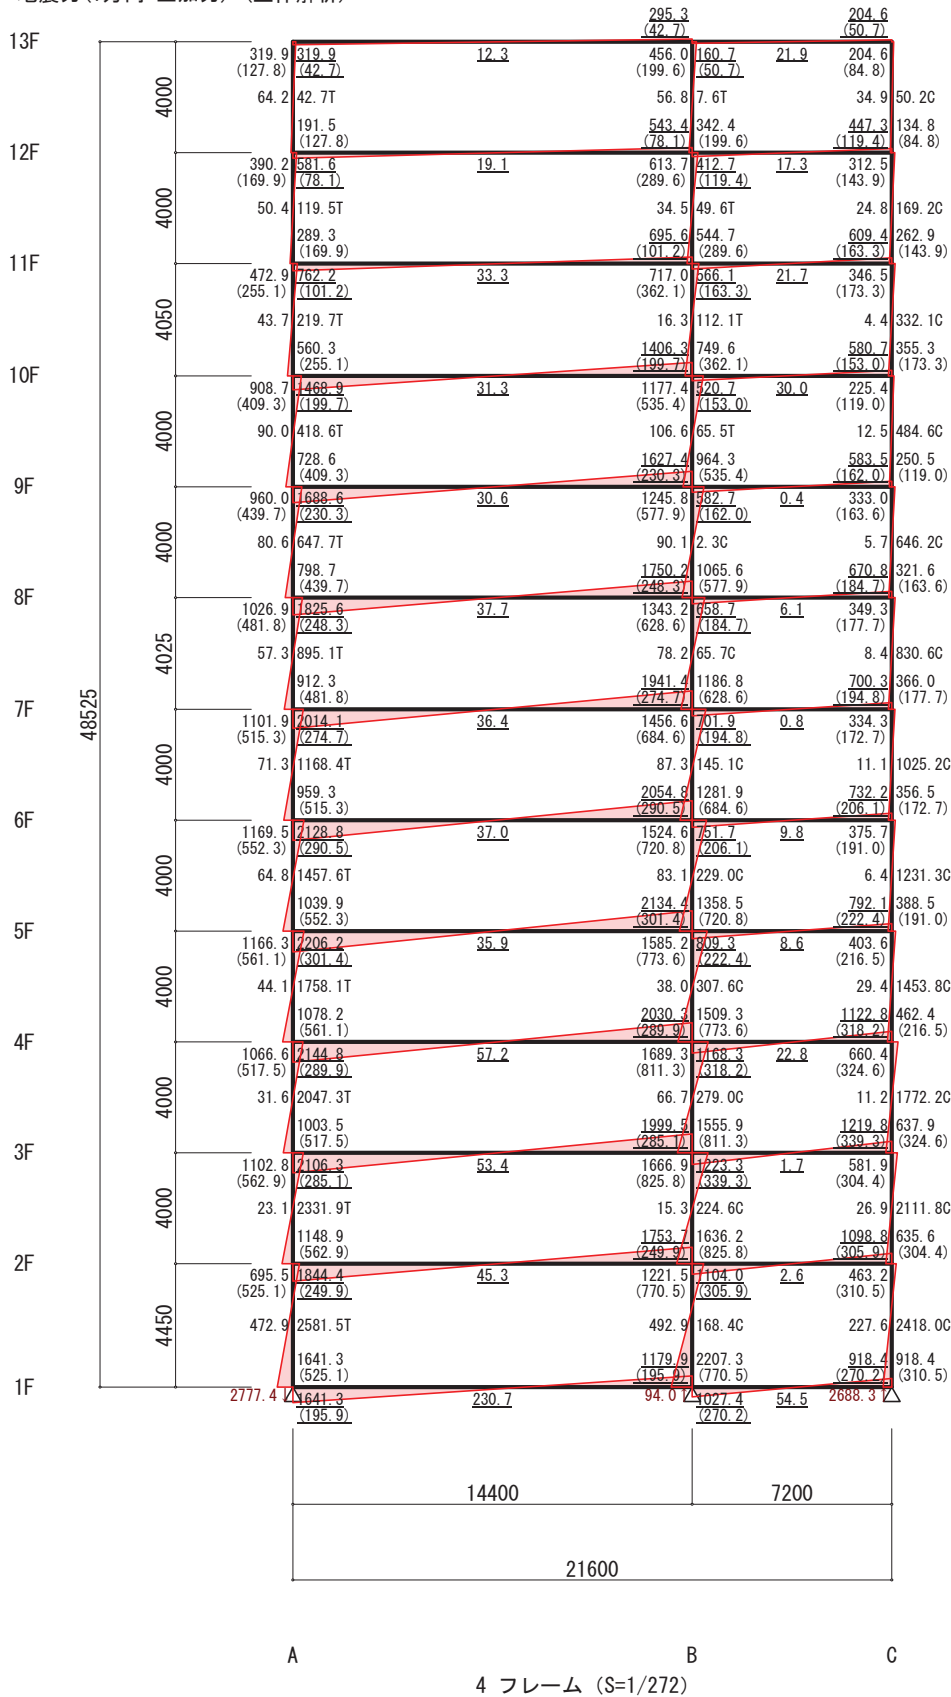

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

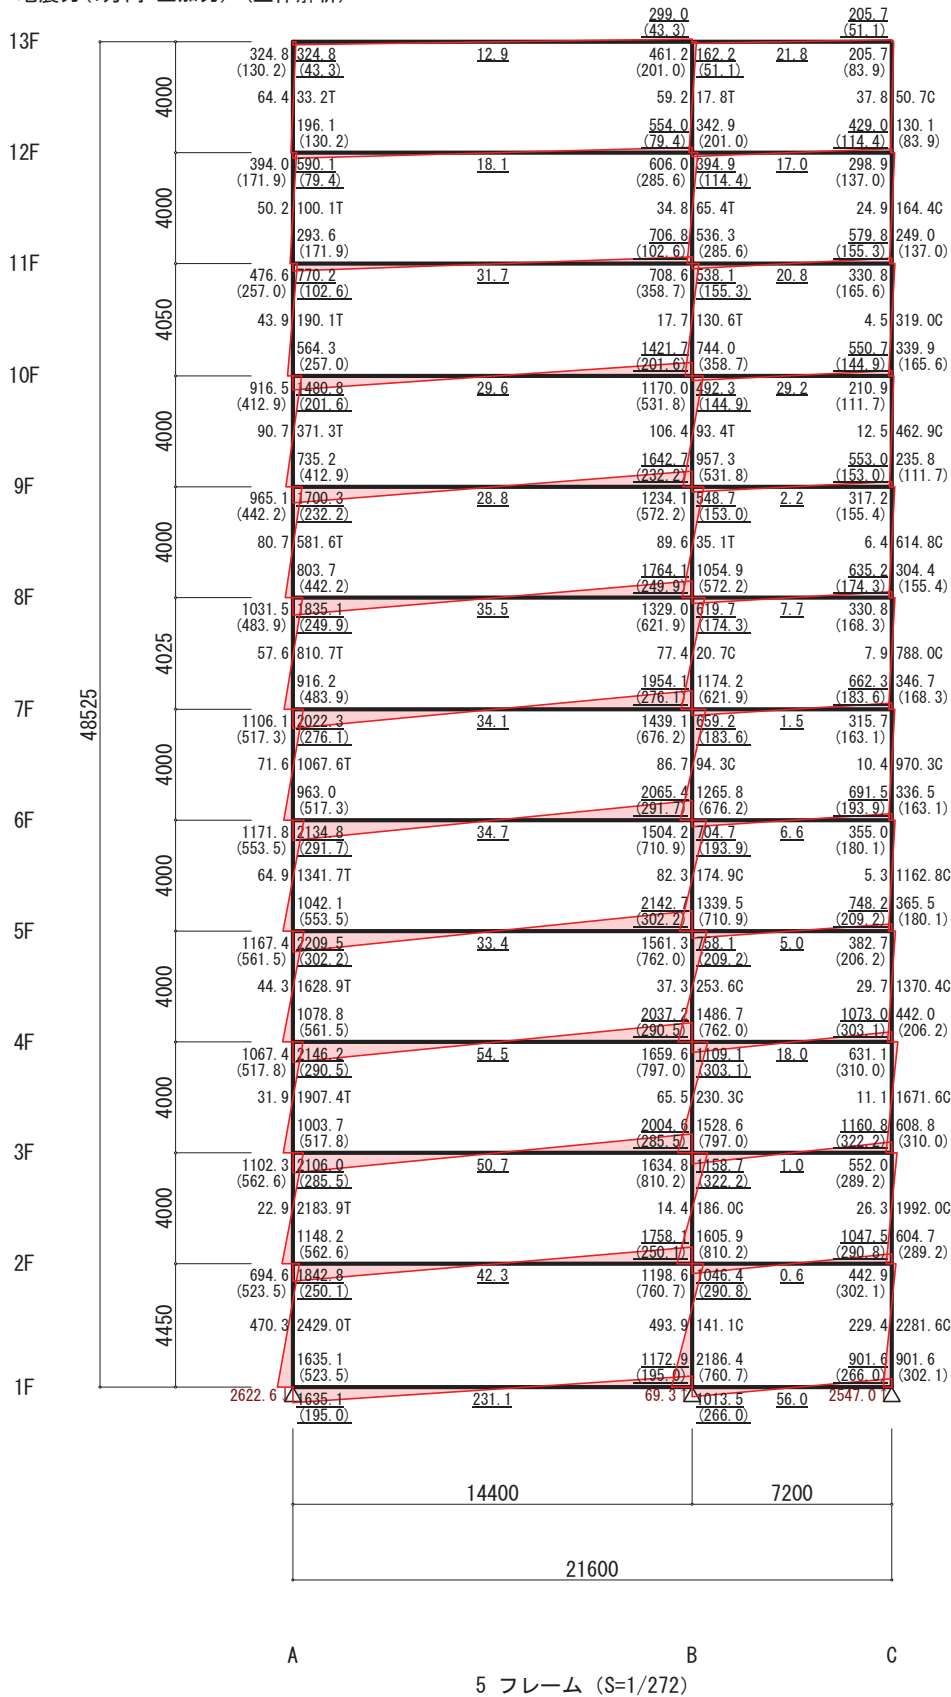


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

		244.5 (35.0)		182.3 (45.8)					
13F	4000	260.0 (96.2)	260.0 (35.0)	7.7	391.8 (165.3)	147.3 (45.8)	17.5	182.3 (73.1)	
		67.5	45.3T		61.2	1.7T		36.2	47.4C
12F	4000	124.9 (96.2)	417.6 (59.6)	11.3	516.2 (242.2)	368.0 (104.8)	9.2	276.4 (124.9)	110.0 (73.1)
		44.3	119.1T		31.9	34.3T		26.6	154.3C
11F	4050	226.7 (135.5)	509.9 (73.3)	18.1	558.1 (273.6)	500.7 (143.2)	14.8	307.2 (155.6)	223.2 (124.9)
		7.3	206.5T		4.1	91.8T		8.0	299.8C
10F	4000	333.9 (161.3)	521.0 (74.1)	12.5	489.6 (241.5)	518.5 (144.4)	1.3	197.9 (104.0)	323.2 (155.6)
		2.0	302.7T		6.5	142.9T		10.2	447.4C
9F	4000	216.1 (107.0)	537.1 (75.9)	9.2	599.3 (289.7)	538.7 (146.4)	11.8	296.9 (145.6)	218.2 (104.0)
		339.3 (149.7)	555.4 (75.9)		19.8	192.5T		5.7	597.1C
8F	4025	259.5 (149.7)	592.1 (84.1)	13.2	655.3 (338.5)	622.9 (169.4)	12.9	311.5 (157.9)	285.5 (145.6)
		33.4	510.0T		26.0	258.1T		6.3	770.0C
7F	4000	425.9 (195.0)	909.2 (128.4)	15.6	838.0 (406.4)	836.2 (173.9)	10.1	291.8 (150.8)	324.2 (157.9)
		514.5 (244.7)	940.4 (128.4)		25.2	284.3T		9.8	947.4C
6F	4000	464.3 (244.7)	960.7 (135.6)	15.6	864.1 (427.9)	861.0 (186.5)	19.8	340.2 (174.4)	311.4 (150.8)
		527.7 (256.8)	991.9 (135.6)		8.4	317.5T		8.6	1137.4C
5F	4000	499.4 (256.8)	984.3 (139.1)	17.4	872.1 (443.6)	847.4 (198.2)	21.5	334.7 (171.5)	357.4 (174.4)
		519.7 (269.4)	1019.1 (139.1)		15.2	361.8T		8.3	1339.1C
4F	4000	557.8 (269.4)	956.6 (135.1)	16.2	815.2 (420.1)	761.0 (207.7)	13.3	383.1 (197.1)	351.3 (171.5)
		431.3 (228.7)	989.0 (135.1)		25.0	423.1T		11.1	1550.5C
3F	4000	483.5 (228.7)	918.8 (129.8)	15.9	821.9 (436.8)	768.3 (211.5)	6.8	349.4 (190.9)	405.2 (197.1)
		467.1 (264.9)	950.6 (129.8)		51.7	496.5T		32.3	1765.4C
2F	4450	592.4 (264.9)	831.7 (117.3)	12.9	629.7 (545.8)	723.3 (198.8)	7.4	294.4 (243.5)	414.0 (190.9)
		265.2 (359.9)	857.6 (117.3)		584.7	573.3T		247.5	1966.7C
1F		1336.4 (359.9)	944.4 (158.4)	196.0	641.5 (158.4)	854.7 (228.3)	32.7	2196.6 (228.3)	789.4 (243.5)
		14400		7200		21600			
		A		B		C			
6 フレーム (S=1/272)									


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

		246.4 (35.3)		180.8 (45.3)						
13F	48525	4000	261.5 (96.7)	261.5 (35.3)	7.5	391.6 (165.1)	145.3 (45.3)	17.8	180.8 (72.3)	
			68.1	45.7C		61.5	1.4C		36.2	47.6T
12F	4000	318.0 (136.3)	443.2 (60.0)	11.3	519.2 (243.3)	367.3 (104.6)	9.3	277.4 (125.1)	385.9 (104.6)	108.4 (72.3)
		45.3	119.9C		32.6	34.2C		27.2	155.0T	
11F	4050	324.2 (163.2)	551.5 (74.1)	18.1	564.7 (276.4)	503.4 (144.0)	15.1	310.5 (157.1)	533.6 (144.0)	223.0 (125.1)
		6.3	207.5C		4.9	92.7C		7.6	301.5T	
10F	4000	336.9 (163.2)	554.1 (75.2)	12.6	528.9 (75.2)	554.9 (276.4)	1.3	201.4 (105.7)	527.2 (146.1)	325.8 (157.1)
		1.0	302.9C		7.5	146.1C		9.9	450.8T	
9F	4000	219.2 (109.1)	546.8 (77.2)		546.8 (77.2)	483.5 (245.5)		523.4 (148.7)	221.3 (105.7)	
		346.2 (152.5)	565.4 (77.2)	9.3	610.8 (295.0)	547.3 (148.7)	11.9	302.1 (148.1)		
8F	4025	41.1	401.7C		20.6	198.8C		5.9	602.5T	
		263.9 (152.5)			603.4 (85.7)	569.3 (295.0)		607.6 (172.4)	290.3 (148.1)	
7F	4000	366.4 (198.9)	630.3 (85.7)	13.5	667.9 (345.0)	633.8 (172.4)	13.1	317.3 (160.8)		
		33.8	507.2C		26.3	268.1C		6.4	777.7T	
6F	4000	434.0 (198.9)	927.1 (131.0)		927.1 (131.0)	720.5 (345.0)		627.3 (177.1)	330.0 (160.8)	
		525.0 (249.5)	959.0 (131.0)	15.9	854.5 (414.3)	647.9 (177.1)	10.3	297.3 (153.6)		
5F	4000	25.9	657.4C		25.9	297.6C		9.9	957.3T	
		473.2 (249.5)			980.1 (138.3)	802.6 (414.3)		663.9 (190.0)	317.1 (153.6)	
4F	4000	538.7 (261.9)	1011.9 (138.3)	15.9	881.6 (436.3)	704.2 (190.0)	20.1	346.9 (177.8)		
		14.9	813.1C		8.9	334.5C		8.7	1149.7T	
3F	4000	508.9 (261.9)	1004.7 (142.0)		1004.7 (142.0)	863.7 (436.3)		706.0 (202.2)	364.3 (177.8)	
		531.4 (275.2)	1040.3 (142.0)	17.8	890.5 (453.0)	749.9 (202.2)	22.0	341.7 (175.1)		
2F	4450	19.1	969.3C		15.2	382.8C		8.4	1353.9T	
		569.6 (275.2)			976.8 (138.0)	921.3 (453.0)		749.5 (211.9)	358.5 (175.1)	
1F	4450	440.3 (233.4)	1009.9 (138.0)	16.5	832.1 (428.7)	776.6 (211.9)	13.5	391.0 (201.1)		
		26.5	1118.0C		25.3	448.2C		11.2	1567.7T	
	4000	493.3 (233.4)			938.1 (132.6)	882.8 (428.7)		770.2 (215.9)	413.4 (201.1)	
		477.3 (270.4)	970.6 (132.6)	16.2	839.5 (445.9)	784.2 (215.9)	7.0	356.8 (194.8)		
	4000	63.4	1257.8C		52.3	525.8C		32.8	1785.1T	
		604.1 (270.4)			849.8 (119.9)	944.0 (445.9)		723.6 (203.1)	422.4 (194.8)	
	4450	272.1 (368.2)	876.2 (119.9)	13.2	644.6 (558.1)	738.8 (203.1)	7.6	301.2 (249.0)		
		547.1	1380.8C		597.3	606.4C		252.8	1988.6T	
	4450	1366.2 (368.2)			965.4 (161.9)	1839.1 (558.1)		806.9 (233.4)	806.9 (249.0)	
		1541.3	1366.2 (161.9)	200.4	678.3	873.7 (233.4)	33.4	2221.1		
		14400		7200						
		21600								
		A		B		C				
1 フレーム (S=1/272)										


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

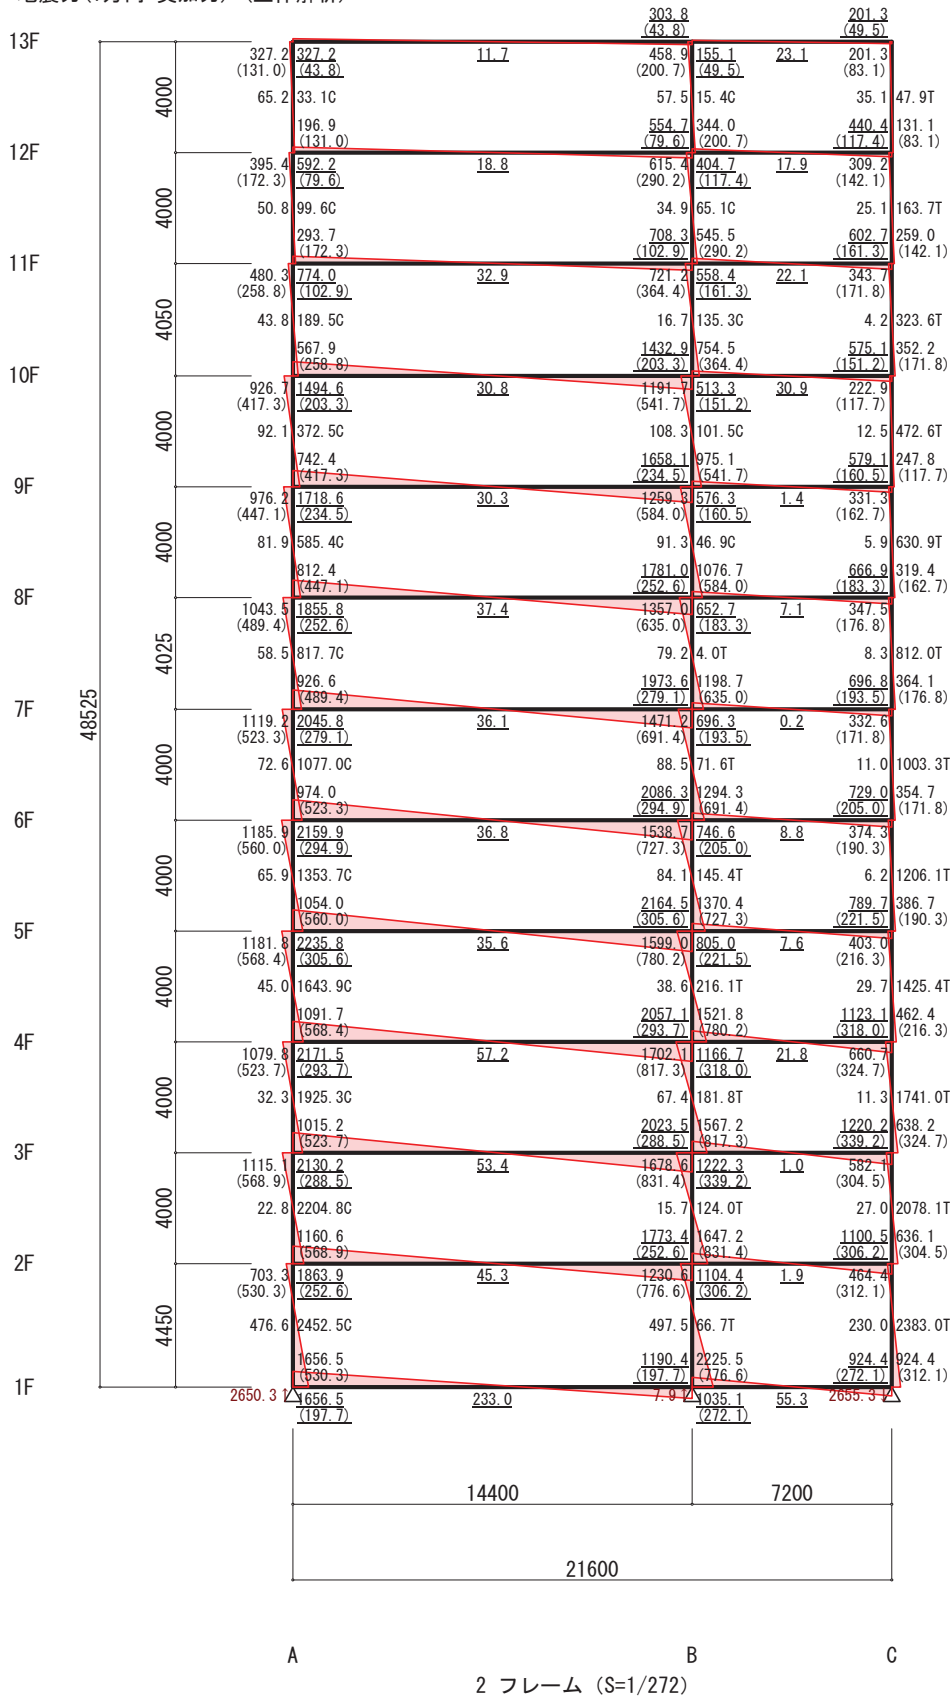


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

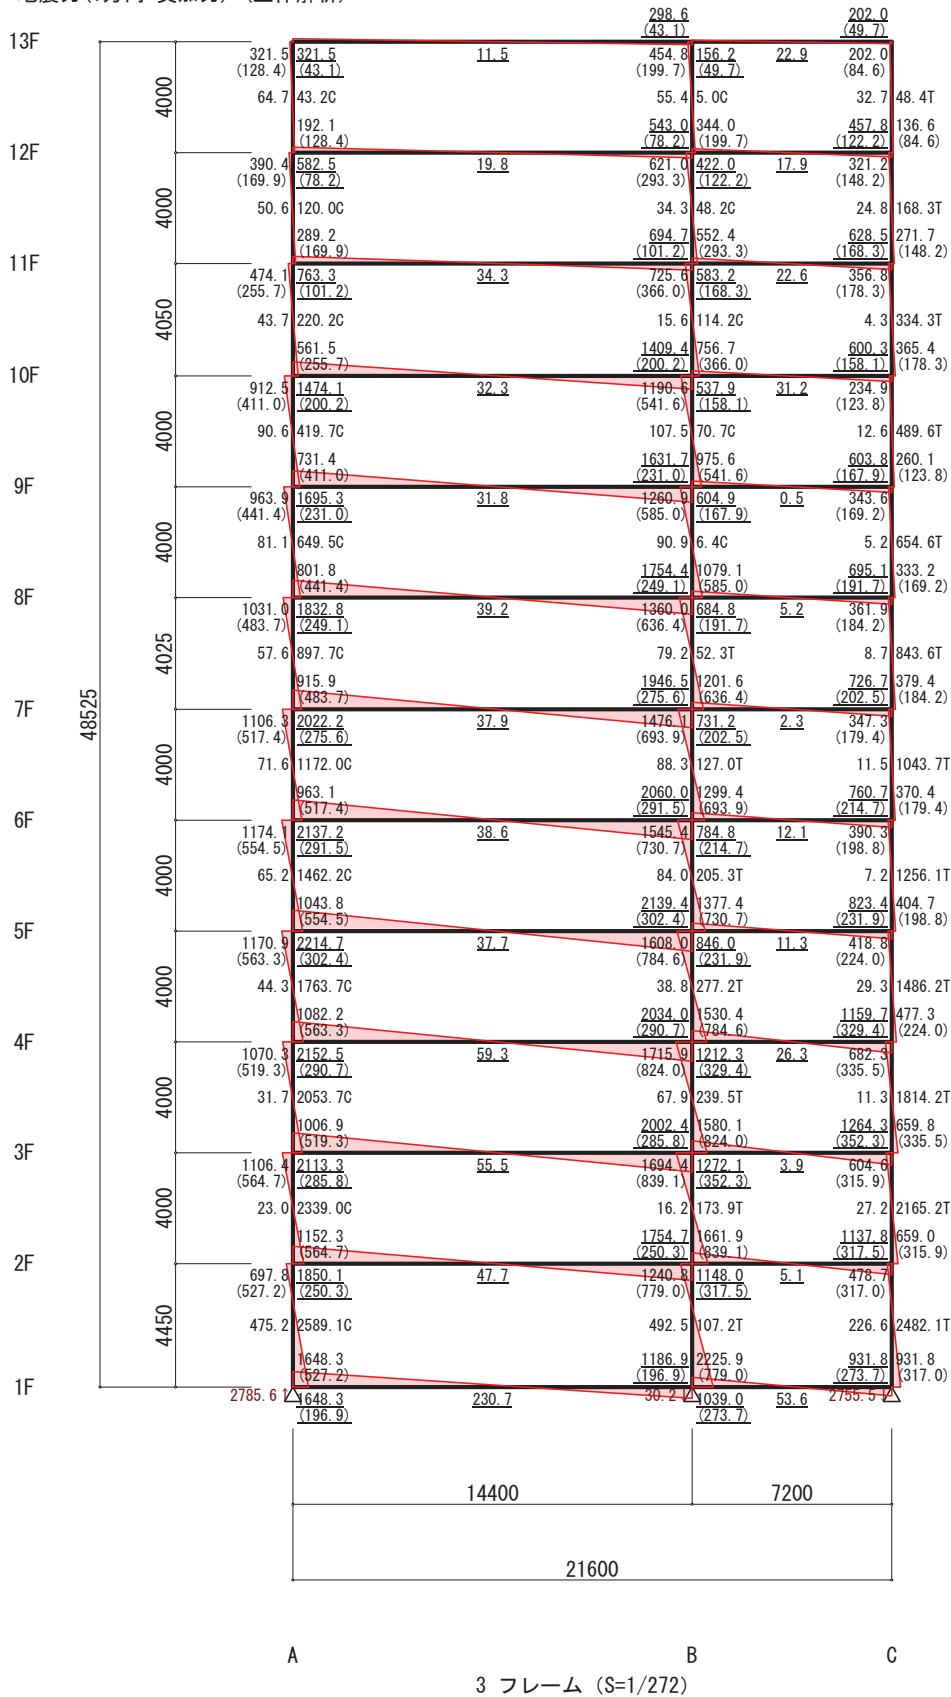

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

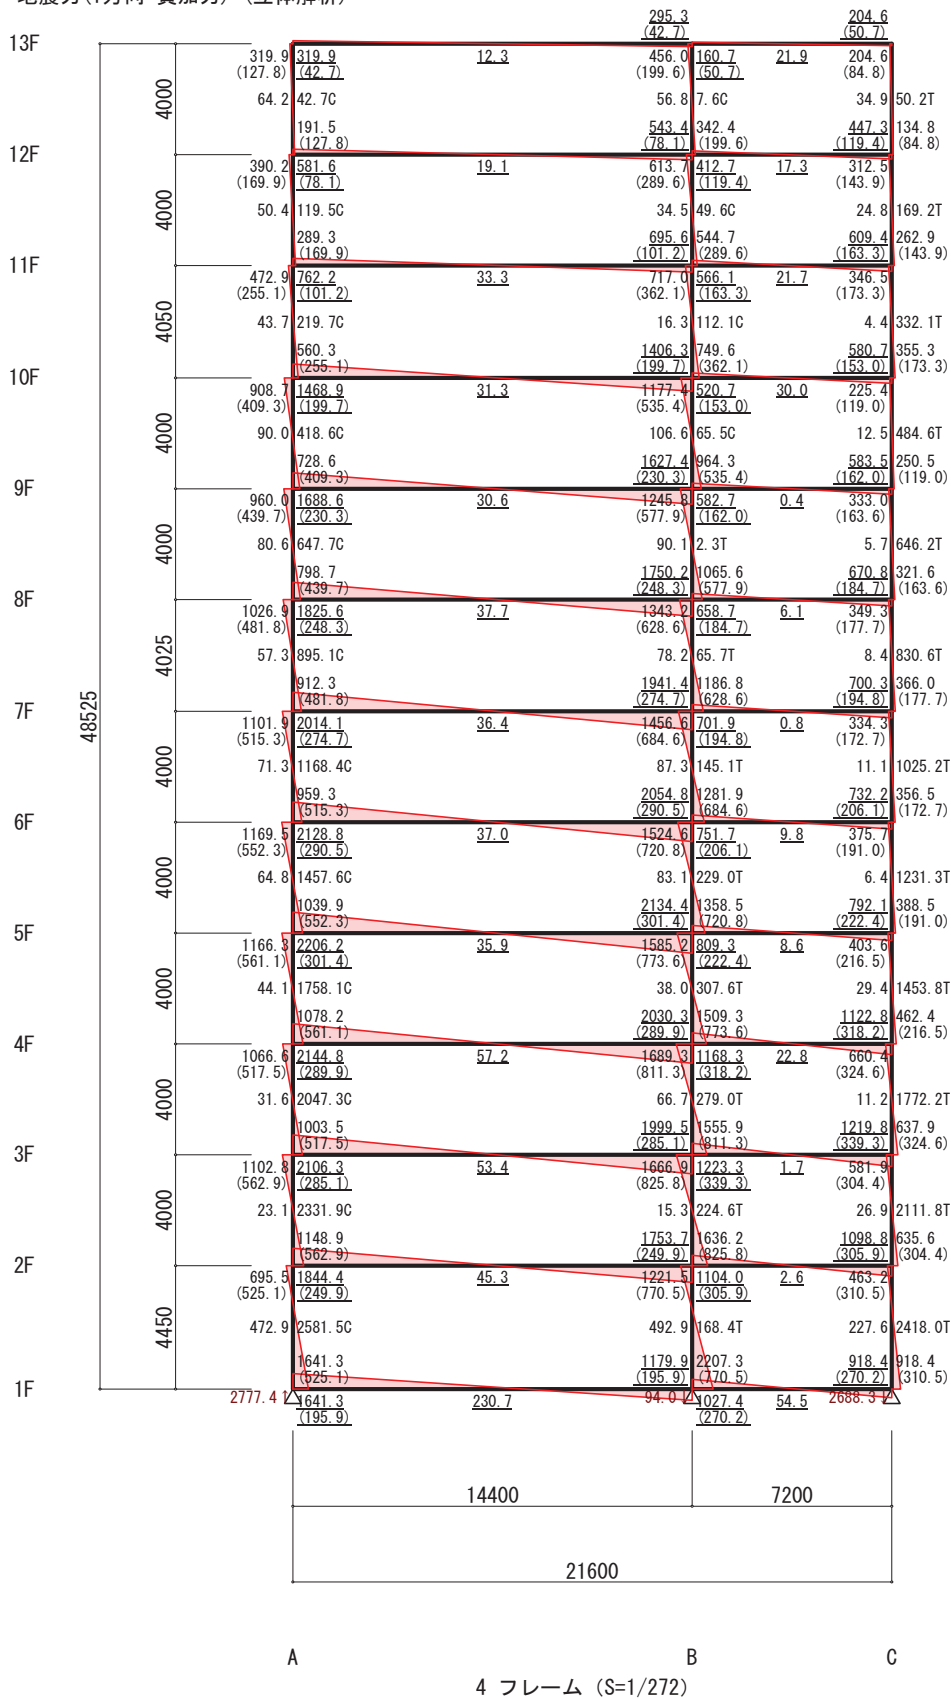

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

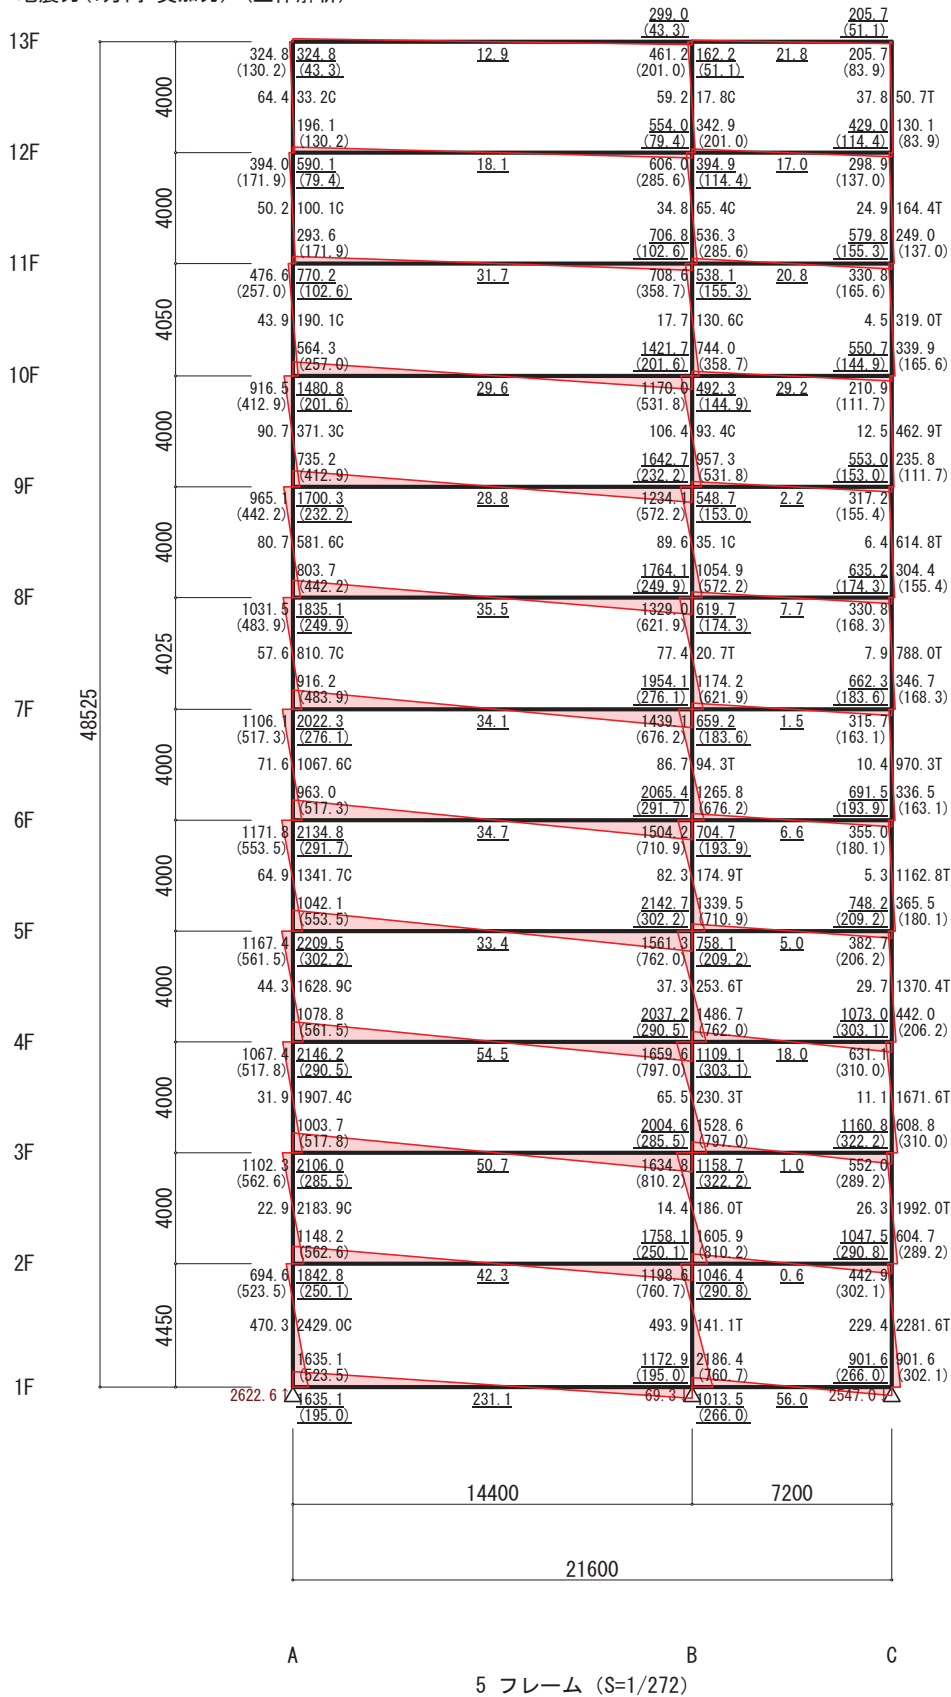

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

		244.5 (35.0)		182.3 (45.8)	
13F	4000	260.0 (96.2)	7.7	391.8 (165.3)	147.3 (45.8)
		67.5 45.3C		61.2 1.7C	17.5 36.2
12F	4000	124.9 (96.2)		417.6 (59.6)	269.5 (165.3)
		315.3 (135.5)	11.3	516.2 (242.2)	368.0 (104.8)
		44.3 119.1C		31.9 34.3C	276.4 (124.9)
11F	4050	226.7 (135.5)		509.9 (73.3)	452.4 (242.2)
		319.3 (161.3)	18.1	558.1 (273.6)	500.7 (143.2)
		7.3 206.5C		4.1 91.8C	307.2 (155.6)
10F	4000	333.9 (161.3)		521.0 (74.1)	549.9 (273.6)
		212.0 (107.0)	12.5	489.6 (241.5)	518.5 (144.4)
		2.0 302.7C		6.5 142.9C	197.9 (104.0)
9F	4000	216.1 (107.0)		537.1 (75.9)	476.5 (241.5)
		339.3 (149.7)	9.2	599.3 (289.7)	538.7 (146.4)
		39.9 402.8C		19.8 192.5C	296.9 (145.6)
8F	4025	259.5 (149.7)		592.1 (84.1)	559.7 (289.7)
		359.1 (195.0)	13.2	655.3 (338.5)	622.9 (169.4)
		33.4 510.0C		26.0 258.1C	311.5 (157.9)
7F	4000	425.9 (195.0)		909.2 (128.4)	707.3 (338.5)
		514.5 (244.7)	15.6	838.0 (406.4)	636.2 (173.9)
		25.1 660.9C		25.2 284.3C	291.8 (150.8)
6F	4000	464.3 (244.7)		960.7 (135.6)	787.7 (406.4)
		527.7 (256.8)	15.6	864.1 (427.9)	691.0 (186.5)
		14.1 817.5C		8.4 317.5C	340.2 (174.4)
5F	4000	499.4 (256.8)		984.3 (139.1)	847.4 (427.9)
		519.7 (269.4)	17.4	872.1 (443.6)	735.2 (198.2)
		19.0 974.8C		15.2 361.8C	334.7 (171.5)
4F	4000	557.8 (269.4)		956.6 (135.1)	902.4 (443.6)
		431.3 (228.7)	16.2	815.2 (420.1)	761.0 (207.7)
		26.1 1124.9C		25.0 423.1C	383.1 (197.1)
3F	4000	483.5 (228.7)		918.8 (129.8)	865.1 (420.1)
		467.1 (264.9)	15.9	821.9 (436.8)	768.3 (211.5)
		62.6 1266.3C		51.7 496.5C	349.4 (190.9)
2F	4450	592.4 (264.9)		831.7 (117.3)	825.3 (436.8)
		265.2 (359.9)	12.9	629.7 (545.8)	723.3 (198.8)
		535.6 1390.9C		584.7 573.3C	294.4 (243.5)
1F		1336.4 (359.9)		944.4 (158.4)	799.1 (545.8)
		1552.5	196.0	641.5	32.7
		1336.4 (158.4)		954.7 (228.3)	2196.6
		14400		7200	
		21600			
		A	B	C	
6 フレーム (S=1/272)					

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-119.8	-27.8	36.0	65.4	24.4	0.0	0.0
	2	3	-45.9	44.4	36.8	45.1	44.7	0.0	0.0
	3	4	-54.2	51.0	29.4	45.3	44.4	0.0	0.0
	4	5	-47.6	42.6	36.9	45.6	44.2	0.0	0.0
	5	6	25.2	116.5	36.3	25.2	64.6	0.0	0.0
12F	1	2	-159.8	-63.0	26.3	71.8	9.9	0.0	0.0
	2	3	-54.9	32.6	31.0	43.9	37.7	0.0	0.0
	3	4	-50.2	45.4	26.9	41.5	40.2	0.0	0.0
	4	5	-37.4	50.0	31.0	39.1	42.6	0.0	0.0
	5	6	59.0	155.3	26.6	11.1	70.6	0.0	0.0
11F	1	2	-145.9	-52.9	28.2	68.5	13.2	0.0	0.0
	2	3	-54.0	33.8	30.8	43.7	38.0	0.0	0.0
	3	4	-49.8	45.8	26.9	41.4	40.3	0.0	0.0
	4	5	-37.9	49.8	30.9	39.2	42.5	0.0	0.0
	5	6	49.7	142.1	28.5	14.2	67.5	0.0	0.0
10F	1	2	-192.4	-95.7	29.5	82.6	2.6	0.0	0.0
	2	3	-52.2	34.5	31.4	43.3	38.4	0.0	0.0
	3	4	-50.5	46.3	26.3	41.4	40.3	0.0	0.0
	4	5	-38.6	48.1	31.4	39.5	42.2	0.0	0.0
	5	6	91.1	187.3	29.7	3.9	81.2	0.0	0.0
9F	1	2	-199.5	-100.5	28.3	84.3	0.9	0.0	0.0
	2	3	-57.3	32.8	29.7	44.2	37.4	0.0	0.0
	3	4	-50.5	46.3	26.3	41.4	40.3	0.0	0.0
	4	5	-37.0	53.0	29.7	38.6	43.1	0.0	0.0
	5	6	95.6	194.3	28.5	2.3	82.8	0.0	0.0
8F	1	2	-183.6	-85.6	28.8	80.0	5.2	0.0	0.0
	2	3	-55.9	34.3	29.6	43.8	37.8	0.0	0.0
	3	4	-50.5	46.7	26.1	41.4	40.3	0.0	0.0
	4	5	-38.2	52.0	29.6	38.9	42.8	0.0	0.0
	5	6	81.2	178.9	29.0	6.5	78.7	0.0	0.0
7F	1	2	-175.5	-76.2	28.2	77.5	7.6	0.0	0.0
	2	3	-60.4	31.3	32.0	46.6	38.5	0.0	0.0
	3	4	-52.1	47.4	28.1	43.2	41.9	0.0	0.0
	4	5	-36.1	55.5	32.0	39.9	45.3	0.0	0.0
	5	6	72.4	171.2	28.4	8.7	76.4	0.0	0.0
6F	1	2	-161.8	-62.1	28.0	73.7	11.5	0.0	0.0
	2	3	-60.9	33.0	30.9	46.5	38.7	0.0	0.0
	3	4	-52.4	48.0	27.6	43.2	42.0	0.0	0.0
	4	5	-37.4	56.4	30.9	40.0	45.2	0.0	0.0
	5	6	58.6	158.0	28.2	12.5	72.7	0.0	0.0
5F	1	2	-140.4	-41.2	28.2	67.8	17.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	2	3	-58.5	36.9	30.2	45.6	39.6	0.0	0.0
	3	4	-52.3	48.6	27.4	43.1	42.1	0.0	0.0
	4	5	-40.6	54.7	30.2	40.6	44.5	0.0	0.0
	5	6	38.2	137.1	28.4	18.2	66.9	0.0	0.0
4F	1	2	-119.9	-20.2	28.0	62.0	23.1	0.0	0.0
	2	3	-57.4	40.2	29.1	45.0	40.2	0.0	0.0
	3	4	-52.4	49.2	27.1	43.0	42.1	0.0	0.0
	4	5	-43.4	54.1	29.1	41.1	44.1	0.0	0.0
	5	6	17.6	117.0	28.1	23.9	61.3	0.0	0.0
3F	1	2	-98.9	0.3	28.2	56.3	28.9	0.0	0.0
	2	3	-56.1	43.4	28.1	44.3	40.8	0.0	0.0
	3	4	-52.1	49.8	26.9	42.9	42.3	0.0	0.0
	4	5	-45.8	53.7	28.1	41.5	43.7	0.0	0.0
	5	6	-2.2	96.8	28.3	29.5	55.7	0.0	0.0
2F	1	2	-77.8	25.1	27.5	50.5	35.9	0.0	0.0
	2	3	-53.6	48.3	28.1	44.0	42.5	0.0	0.0
	3	4	-52.8	51.6	26.8	43.4	43.1	0.0	0.0
	4	5	-49.5	52.4	28.1	42.8	43.6	0.0	0.0
	5	6	-26.1	76.8	27.6	36.2	50.3	0.0	0.0
1F	1	2	-58.1	246.1	170.5	137.1	189.3	0.0	0.0
	2	3	-244.8	202.2	99.1	169.1	157.3	0.0	0.0
	3	4	-205.5	204.9	117.4	163.3	163.1	0.0	0.0
	4	5	-202.8	244.3	99.1	157.5	169.0	0.0	0.0
	5	6	-246.7	57.3	170.6	189.5	136.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	168.4	116.4	26.0	-39.6	39.6	0.0	0.0
	2	3	256.8	233.2	11.8	-68.1	68.1	0.0	0.0
	3	4	221.2	221.2	-0.0	-61.4	61.4	0.0	0.0
	4	5	233.0	256.7	-11.8	-68.0	68.0	0.0	0.0
	5	6	116.5	168.5	-26.0	-39.6	39.6	0.0	0.0
12F	1	2	372.4	324.2	24.1	-96.7	96.7	0.0	0.0
	2	3	478.4	465.0	6.7	-131.0	131.0	0.0	0.0
	3	4	461.5	461.5	-0.0	-128.2	128.2	0.0	0.0
	4	5	464.8	478.2	-6.7	-131.0	131.0	0.0	0.0
	5	6	324.3	372.5	-24.1	-96.8	96.8	0.0	0.0
11F	1	2	554.3	478.7	37.8	-143.5	143.5	0.0	0.0
	2	3	605.7	590.9	7.4	-166.2	166.2	0.0	0.0
	3	4	584.0	584.0	-0.0	-162.2	162.2	0.0	0.0
	4	5	590.8	605.5	-7.4	-166.2	166.2	0.0	0.0
	5	6	478.8	554.4	-37.8	-143.5	143.5	0.0	0.0
10F	1	2	853.5	775.4	39.0	-226.2	226.2	0.0	0.0
	2	3	671.7	675.1	-1.7	-187.1	187.1	0.0	0.0
	3	4	682.5	682.6	-0.0	-189.6	189.6	0.0	0.0
	4	5	675.0	671.5	1.7	-187.0	187.0	0.0	0.0
	5	6	775.6	853.6	-39.0	-226.3	226.3	0.0	0.0
9F	1	2	984.7	912.2	36.3	-263.4	263.4	0.0	0.0
	2	3	752.7	751.9	0.4	-209.0	209.0	0.0	0.0
	3	4	754.0	754.0	-0.0	-209.4	209.4	0.0	0.0
	4	5	751.7	752.6	-0.4	-208.9	208.9	0.0	0.0
	5	6	912.3	984.8	-36.3	-263.5	263.5	0.0	0.0
8F	1	2	1085.4	1011.5	37.0	-291.2	291.2	0.0	0.0
	2	3	811.4	818.2	-3.4	-226.3	226.3	0.0	0.0
	3	4	827.2	827.3	-0.0	-229.8	229.8	0.0	0.0
	4	5	818.0	811.3	3.4	-226.3	226.3	0.0	0.0
	5	6	1011.6	1085.5	-37.0	-291.3	291.3	0.0	0.0
7F	1	2	1077.2	968.9	54.2	-284.2	284.2	0.0	0.0
	2	3	1128.8	1106.0	11.4	-310.4	310.4	0.0	0.0
	3	4	1090.1	1090.2	-0.0	-302.8	302.8	0.0	0.0
	4	5	1105.9	1128.7	-11.4	-310.4	310.4	0.0	0.0
	5	6	969.0	1077.3	-54.2	-284.2	284.2	0.0	0.0
6F	1	2	1121.1	1028.6	46.2	-298.6	298.6	0.0	0.0
	2	3	1181.3	1171.7	4.8	-326.8	326.8	0.0	0.0
	3	4	1168.2	1168.2	-0.0	-324.5	324.5	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	4	5	1171.6	1181.1	-4.8	-326.8	326.8	0.0	0.0
	5	6	1028.7	1121.1	-46.2	-298.6	298.6	0.0	0.0
5F	1	2	1220.6	1117.9	51.3	-324.8	324.8	0.0	0.0
	2	3	1222.5	1214.6	4.0	-338.5	338.5	0.0	0.0
	3	4	1211.7	1211.7	-0.0	-336.6	336.6	0.0	0.0
	4	5	1214.5	1222.4	-4.0	-338.5	338.5	0.0	0.0
	5	6	1118.0	1220.7	-51.3	-324.8	324.8	0.0	0.0
4F	1	2	1282.1	1186.2	48.0	-342.8	342.8	0.0	0.0
	2	3	1253.2	1248.5	2.3	-347.5	347.5	0.0	0.0
	3	4	1247.5	1247.5	-0.0	-346.5	346.5	0.0	0.0
	4	5	1248.5	1253.1	-2.3	-347.4	347.4	0.0	0.0
	5	6	1186.2	1282.2	-48.0	-342.8	342.8	0.0	0.0
3F	1	2	1311.0	1221.5	44.7	-351.7	351.7	0.0	0.0
	2	3	1252.6	1250.6	1.0	-347.7	347.7	0.0	0.0
	3	4	1250.8	1250.8	-0.0	-347.4	347.4	0.0	0.0
	4	5	1250.6	1252.6	-1.0	-347.7	347.7	0.0	0.0
	5	6	1221.5	1311.0	-44.7	-351.7	351.7	0.0	0.0
2F	1	2	1211.1	1124.8	43.1	-324.4	324.4	0.0	0.0
	2	3	1109.5	1109.6	-0.0	-308.2	308.2	0.0	0.0
	3	4	1110.6	1110.6	-0.0	-308.5	308.5	0.0	0.0
	4	5	1109.6	1109.5	0.0	-308.2	308.2	0.0	0.0
	5	6	1124.8	1211.1	-43.1	-324.4	324.4	0.0	0.0
1F	1	2	1478.4	1083.9	197.3	-355.9	355.9	0.0	0.0
	2	3	835.0	911.5	-38.2	-242.6	242.6	0.0	0.0
	3	4	971.3	971.3	0.0	-269.8	269.8	0.0	0.0
	4	5	911.5	835.0	38.2	-242.6	242.6	0.0	0.0
	5	6	1083.9	1478.4	-197.3	-355.9	355.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-168.4	-116.4	-26.0	39.6	-39.6	0.0	0.0
	2	3	-256.8	-233.2	-11.8	68.1	-68.1	0.0	0.0
	3	4	-221.2	-221.2	0.0	61.4	-61.4	0.0	0.0
	4	5	-233.0	-256.7	11.8	68.0	-68.0	0.0	0.0
	5	6	-116.5	-168.5	26.0	39.6	-39.6	0.0	0.0
12F	1	2	-372.4	-324.2	-24.1	96.7	-96.7	0.0	0.0
	2	3	-478.4	-465.0	-6.7	131.0	-131.0	0.0	0.0
	3	4	-461.5	-461.5	0.0	128.2	-128.2	0.0	0.0
	4	5	-464.8	-478.2	6.7	131.0	-131.0	0.0	0.0
	5	6	-324.3	-372.5	24.1	96.8	-96.8	0.0	0.0
11F	1	2	-554.3	-478.7	-37.8	143.5	-143.5	0.0	0.0
	2	3	-605.7	-590.9	-7.4	166.2	-166.2	0.0	0.0
	3	4	-584.0	-584.0	0.0	162.2	-162.2	0.0	0.0
	4	5	-590.8	-605.5	7.4	166.2	-166.2	0.0	0.0
	5	6	-478.8	-554.4	37.8	143.5	-143.5	0.0	0.0
10F	1	2	-853.5	-775.4	-39.0	226.2	-226.2	0.0	0.0
	2	3	-671.7	-675.1	1.7	187.1	-187.1	0.0	0.0
	3	4	-682.5	-682.6	0.0	189.6	-189.6	0.0	0.0
	4	5	-675.0	-671.5	-1.7	187.0	-187.0	0.0	0.0
	5	6	-775.6	-853.6	39.0	226.3	-226.3	0.0	0.0
9F	1	2	-984.7	-912.2	-36.3	263.4	-263.4	0.0	0.0
	2	3	-752.7	-751.9	-0.4	209.0	-209.0	0.0	0.0
	3	4	-754.0	-754.0	0.0	209.4	-209.4	0.0	0.0
	4	5	-751.7	-752.6	0.4	208.9	-208.9	0.0	0.0
	5	6	-912.3	-984.8	36.3	263.5	-263.5	0.0	0.0
8F	1	2	-1085.4	-1011.5	-37.0	291.2	-291.2	0.0	0.0
	2	3	-811.4	-818.2	3.4	226.3	-226.3	0.0	0.0
	3	4	-827.2	-827.3	0.0	229.8	-229.8	0.0	0.0
	4	5	-818.0	-811.3	-3.4	226.3	-226.3	0.0	0.0
	5	6	-1011.6	-1085.5	37.0	291.3	-291.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1077.2	-968.9	-54.2	284.2	-284.2	0.0	0.0
	2	3	-1128.8	-1106.0	-11.4	310.4	-310.4	0.0	0.0
	3	4	-1090.1	-1090.2	0.0	302.8	-302.8	0.0	0.0
	4	5	-1105.9	-1128.7	11.4	310.4	-310.4	0.0	0.0
	5	6	-969.0	-1077.3	54.2	284.2	-284.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	-1121.1	-1028.6	-46.2	298.6	-298.6	0.0	0.0
	2	3	-1181.3	-1171.7	-4.8	326.8	-326.8	0.0	0.0
	3	4	-1168.2	-1168.2	0.0	324.5	-324.5	0.0	0.0
	4	5	-1171.6	-1181.1	4.8	326.8	-326.8	0.0	0.0
	5	6	-1028.7	-1121.1	46.2	298.6	-298.6	0.0	0.0
5F	1	2	-1220.6	-1117.9	-51.3	324.8	-324.8	0.0	0.0
	2	3	-1222.5	-1214.6	-4.0	338.5	-338.5	0.0	0.0
	3	4	-1211.7	-1211.7	0.0	336.6	-336.6	0.0	0.0
	4	5	-1214.5	-1222.4	4.0	338.5	-338.5	0.0	0.0
	5	6	-1118.0	-1220.7	51.3	324.8	-324.8	0.0	0.0
4F	1	2	-1282.1	-1186.2	-48.0	342.8	-342.8	0.0	0.0
	2	3	-1253.2	-1248.5	-2.3	347.5	-347.5	0.0	0.0
	3	4	-1247.5	-1247.5	0.0	346.5	-346.5	0.0	0.0
	4	5	-1248.5	-1253.1	2.3	347.4	-347.4	0.0	0.0
	5	6	-1186.2	-1282.2	48.0	342.8	-342.8	0.0	0.0
3F	1	2	-1311.0	-1221.5	-44.7	351.7	-351.7	0.0	0.0
	2	3	-1252.6	-1250.6	-1.0	347.7	-347.7	0.0	0.0
	3	4	-1250.8	-1250.8	0.0	347.4	-347.4	0.0	0.0
	4	5	-1250.6	-1252.6	1.0	347.7	-347.7	0.0	0.0
	5	6	-1221.5	-1311.0	44.7	351.7	-351.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1211.1	-1124.8	-43.1	324.4	-324.4	0.0	0.0
	2	3	-1109.5	-1109.6	0.0	308.2	-308.2	0.0	0.0
	3	4	-1110.6	-1110.6	0.0	308.5	-308.5	0.0	0.0
	4	5	-1109.6	-1109.5	-0.0	308.2	-308.2	0.0	0.0
	5	6	-1124.8	-1211.1	43.1	324.4	-324.4	0.0	0.0
1F	1	2	-1478.4	-1083.9	-197.3	355.9	-355.9	0.0	0.0
	2	3	-835.0	-911.5	38.2	242.6	-242.6	0.0	0.0
	3	4	-971.3	-971.3	-0.0	269.8	-269.8	0.0	0.0
	4	5	-911.5	-835.0	-38.2	242.6	-242.6	0.0	0.0
	5	6	-1083.9	-1478.4	197.3	355.9	-355.9	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	119.8	92.3	-13.7	-53.0	53.0	-267.2	267.2
		2	73.6	63.9	-4.9	-34.4	34.4	-442.1	442.1
		3	9.8	9.2	-0.3	-4.7	4.7	-463.6	463.6
		4	-3.4	-3.6	-0.1	1.8	-1.8	-463.8	463.8
		5	-67.8	-58.8	4.5	31.6	-31.6	-442.5	442.5
		6	-116.5	-89.5	13.5	51.5	-51.5	-266.9	266.9
11F	12F	1	67.5	70.5	1.5	-34.5	34.5	-528.6	528.6
		2	54.0	52.7	-0.6	-26.7	26.7	-826.4	826.4
		3	8.5	8.5	-0.0	-4.3	4.3	-874.1	874.1
		4	-4.4	-4.1	0.1	2.1	-2.1	-874.8	874.8
		5	-50.2	-48.8	0.7	24.7	-24.7	-827.4	827.4
		6	-65.8	-68.6	-1.4	33.6	-33.6	-527.9	527.9
10F	11F	1	75.4	74.0	-0.7	-36.9	36.9	-785.5	785.5
		2	54.2	55.1	0.4	-27.0	27.0	-1209.7	1209.7
		3	7.6	6.9	-0.3	-3.6	3.6	-1280.6	1280.6
		4	-3.8	-3.1	0.3	1.7	-1.7	-1281.7	1281.7
		5	-50.7	-51.4	-0.4	25.2	-25.2	-1211.3	1211.3
		6	-73.6	-71.8	0.9	35.9	-35.9	-784.4	784.4
9F	10F	1	118.4	104.9	-6.8	-55.8	55.8	-1059.4	1059.4
		2	92.8	83.1	-4.8	-44.0	44.0	-1598.4	1598.4
		3	9.1	9.4	0.1	-4.6	4.6	-1705.1	1705.1
		4	-4.6	-4.8	-0.1	2.3	-2.3	-1706.4	1706.4
		5	-87.7	-78.2	4.7	41.5	-41.5	-1600.9	1600.9
		6	-115.4	-102.0	6.7	54.4	-54.4	-1057.6	1057.6
8F	9F	1	94.7	93.0	-0.9	-46.9	46.9	-1338.2	1338.2
		2	74.6	72.0	-1.3	-36.7	36.7	-1989.9	1989.9
		3	8.3	8.2	-0.0	-4.1	4.1	-2132.6	2132.6
		4	-4.5	-4.1	0.2	2.2	-2.2	-2133.8	2133.8
		5	-70.4	-67.7	1.4	34.5	-34.5	-1993.2	1993.2
		6	-92.3	-90.3	1.0	45.7	-45.7	-1335.6	1335.6
7F	8F	1	90.6	85.1	-2.8	-43.7	43.7	-1612.4	1612.4
		2	69.5	66.0	-1.7	-33.7	33.7	-2383.5	2383.5

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	8.0	9.3	0.6	-4.3	4.3	-2558.2	2558.2
		4	-4.3	-4.8	-0.2	2.3	-2.3	-2559.4	2559.4
		5	-65.6	-61.7	1.9	31.6	-31.6	-2387.5	2387.5
		6	-88.5	-82.7	2.9	42.6	-42.6	-1609.1	1609.1
6F	7F	1	90.4	85.4	-2.5	-44.0	44.0	-1887.9	1887.9
		2	70.6	66.1	-2.2	-34.2	34.2	-2783.0	2783.0
		3	11.5	10.7	-0.4	-5.6	5.6	-2986.9	2986.9
		4	-6.5	-5.6	0.4	3.0	-3.0	-2988.1	2988.1
		5	-66.2	-61.5	2.4	31.9	-31.9	-2787.1	2787.1
		6	-88.5	-83.0	2.7	42.9	-42.9	-1884.2	1884.2
5F	6F	1	76.4	74.5	-1.0	-37.7	37.7	-2159.2	2159.2
		2	56.9	54.2	-1.4	-27.8	27.8	-3184.6	3184.6
		3	8.7	8.4	-0.1	-4.3	4.3	-3414.0	3414.0
		4	-4.9	-4.3	0.3	2.3	-2.3	-3415.2	3415.2
		5	-53.5	-50.4	1.6	26.0	-26.0	-3188.8	3188.8
		6	-75.0	-72.6	1.2	36.9	-36.9	-2155.1	2155.1
4F	5F	1	65.9	61.0	-2.5	-31.7	31.7	-2423.8	2423.8
		2	45.5	41.3	-2.1	-21.7	21.7	-3588.5	3588.5
		3	7.0	6.5	-0.2	-3.4	3.4	-3838.7	3838.7
		4	-3.6	-2.9	0.4	1.6	-1.6	-3839.9	3839.9
		5	-42.5	-38.0	2.3	20.1	-20.1	-3593.0	3593.0
		6	-64.5	-59.2	2.7	30.9	-30.9	-2419.4	2419.4
3F	4F	1	58.9	55.7	-1.6	-28.7	28.7	-2684.5	2684.5
		2	36.3	32.2	-2.1	-17.1	17.1	-3998.4	3998.4
		3	5.7	5.5	-0.1	-2.8	2.8	-4264.5	4264.5
		4	-2.8	-2.2	0.3	1.3	-1.3	-4266.0	4266.0
		5	-33.7	-29.0	2.3	15.7	-15.7	-4003.3	4003.3
		6	-57.8	-53.9	2.0	27.9	-27.9	-2679.7	2679.7
2F	3F	1	43.2	36.8	-3.2	-20.0	20.0	-2941.1	2941.1
		2	23.7	21.7	-1.0	-11.3	11.3	-4413.4	4413.4
		3	3.2	2.7	-0.2	-1.5	1.5	-4690.5	4690.5
		4	-1.8	-0.6	0.6	0.6	-0.6	-4692.2	4692.2
		5	-22.4	-19.6	1.4	10.5	-10.5	-4418.7	4418.7
		6	-42.9	-35.5	3.7	19.6	-19.6	-2936.1	2936.1
1F	2F	1	41.1	58.1	8.5	-22.3	22.3	-3191.9	3191.9
		2	6.8	-1.3	-4.1	-1.2	1.2	-4830.7	4830.7
		3	1.8	3.3	0.7	-1.1	1.1	-5113.6	5113.6
		4	-1.5	-2.1	-0.3	0.8	-0.8	-5115.9	5115.9
		5	-6.6	2.4	4.5	0.9	-0.9	-4836.6	4836.6
		6	-41.3	-57.3	-8.0	22.2	-22.2	-3186.8	3186.8

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-168.4	-84.6	41.9	63.3	-63.3	40.9	-40.9
		2	-373.2	-281.2	46.0	163.6	-163.6	28.7	-28.7
		3	-454.4	-348.9	52.7	200.8	-200.8	-6.5	6.5
		4	-454.3	-348.9	52.7	200.8	-200.8	6.8	-6.8
		5	-373.2	-281.2	46.0	163.6	-163.6	-29.0	29.0
		6	-168.5	-84.7	41.9	63.3	-63.3	-40.9	40.9
11F	12F	1	-287.8	-199.4	44.2	121.8	-121.8	139.4	-139.4
		2	-521.4	-460.5	30.4	245.5	-245.5	63.8	-63.8
		3	-577.5	-517.2	30.2	273.7	-273.7	-9.1	9.1
		4	-577.5	-517.1	30.2	273.6	-273.6	9.5	-9.5
		5	-521.3	-460.5	30.4	245.4	-245.4	-64.1	64.1
		6	-287.8	-199.5	44.2	121.8	-121.8	-139.5	139.5
10F	11F	1	-354.9	-375.9	-10.5	180.4	-180.4	284.2	-284.2
		2	-623.9	-614.1	4.9	305.7	-305.7	86.9	-86.9
		3	-657.8	-626.8	15.5	317.2	-317.2	-13.0	13.0
		4	-657.7	-626.7	15.5	317.2	-317.2	13.5	-13.5
		5	-623.9	-614.1	4.9	305.7	-305.7	-87.3	87.3
		6	-354.9	-376.0	-10.5	180.5	-180.5	-284.2	284.2
9F	10F	1	-477.6	-410.8	33.4	222.1	-222.1	512.2	-512.2
		2	-833.0	-750.1	41.5	395.8	-395.8	49.6	-49.6
		3	-730.8	-701.0	14.9	358.0	-358.0	-9.8	9.8
		4	-730.8	-701.0	14.9	357.9	-357.9	10.5	-10.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	5	-833.0	-750.1	41.5	395.8	-395.8	-50.1	50.1
		6	-477.6	-410.9	33.4	222.1	-222.1	-512.3	512.3
8F	9F	1	-573.8	-519.9	27.0	273.4	-273.4	778.4	-778.4
		2	-914.8	-854.3	30.2	442.3	-442.3	-1.2	1.2
		3	-804.8	-776.0	14.4	395.2	-395.2	-8.2	8.2
		4	-804.7	-775.9	14.4	395.2	-395.2	8.8	-8.8
		5	-914.8	-854.3	30.2	442.3	-442.3	0.6	-0.6
		6	-573.9	-519.9	27.0	273.5	-273.5	-778.4	778.4
7F	8F	1	-565.5	-570.6	-2.5	282.3	-282.3	1073.0	-1073.0
		2	-968.5	-1014.1	-22.8	492.6	-492.6	-61.0	61.0
		3	-869.4	-1010.3	-70.4	467.0	-467.0	-3.2	3.2
		4	-869.4	-1010.2	-70.4	467.0	-467.0	3.8	-3.8
		5	-968.5	-1014.1	-22.8	492.6	-492.6	60.4	-60.4
		6	-565.6	-570.7	-2.5	282.3	-282.3	-1073.0	1073.0
6F	7F	1	-506.6	-509.5	-1.5	254.0	-254.0	1365.2	-1365.2
		2	-1083.7	-1059.5	12.1	535.8	-535.8	-25.5	25.5
		3	-1185.9	-1139.0	23.4	581.2	-581.2	-7.7	7.7
		4	-1185.8	-1138.9	23.4	581.2	-581.2	8.3	-8.3
		5	-1083.6	-1059.4	12.1	535.8	-535.8	24.8	-24.8
		6	-506.7	-509.6	-1.5	254.1	-254.1	-1365.2	1365.2
5F	6F	1	-611.5	-570.5	20.5	295.5	-295.5	1673.9	-1673.9
		2	-1150.4	-1127.0	11.7	569.4	-569.4	14.9	-14.9
		3	-1200.9	-1174.7	13.1	593.9	-593.9	-6.1	6.1
		4	-1200.8	-1174.7	13.1	593.9	-593.9	6.5	-6.5
		5	-1150.4	-1127.0	11.7	569.3	-569.3	-15.6	15.6
		6	-611.5	-570.6	20.5	295.5	-295.5	-1673.9	1673.9
4F	5F	1	-650.1	-645.8	2.2	324.0	-324.0	2009.1	-2009.1
		2	-1213.4	-1197.6	7.9	602.8	-602.8	41.4	-41.4
		3	-1251.6	-1230.1	10.7	620.4	-620.4	-3.8	3.8
		4	-1251.5	-1230.1	10.7	620.4	-620.4	4.2	-4.2
		5	-1213.4	-1197.6	7.9	602.8	-602.8	-42.2	42.2
		6	-650.1	-645.8	2.2	324.0	-324.0	-2009.2	2009.2
3F	4F	1	-636.4	-652.3	-8.0	322.2	-322.2	2360.2	-2360.2
		2	-1241.8	-1244.6	-1.4	621.6	-621.6	55.9	-55.9
		3	-1265.9	-1263.5	1.2	632.4	-632.4	-1.5	1.5
		4	-1265.9	-1263.5	1.2	632.3	-632.3	1.9	-1.9
		5	-1241.7	-1244.6	-1.4	621.6	-621.6	-56.9	56.9
		6	-636.4	-652.3	-8.0	322.2	-322.2	-2360.3	2360.3
2F	3F	1	-658.7	-767.8	-54.6	356.6	-356.6	2718.4	-2718.4
		2	-1229.5	-1332.2	-51.3	640.4	-640.4	59.8	-59.8
		3	-1237.9	-1336.4	-49.3	643.6	-643.6	0.9	-0.9
		4	-1237.8	-1336.4	-49.3	643.6	-643.6	-0.4	0.4
		5	-1229.5	-1332.2	-51.3	640.4	-640.4	-60.9	60.9
		6	-658.7	-767.8	-54.6	356.6	-356.6	-2718.5	2718.5
1F	2F	1	-443.2	-1478.4	-517.6	431.8	-431.8	3048.9	-3048.9
		2	-902.2	-1918.9	-508.4	634.0	-634.0	51.0	-51.0
		3	-883.8	-1882.7	-499.5	621.7	-621.7	3.6	-3.6
		4	-883.7	-1882.7	-499.5	621.7	-621.7	-3.1	3.1
		5	-902.2	-1918.9	-508.4	634.0	-634.0	-52.2	52.2
		6	-443.3	-1478.4	-517.6	431.8	-431.8	-3049.0	3049.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	168.4	84.6	-41.9	-63.3	63.3	-40.9	40.9
		2	373.2	281.2	-46.0	-163.6	163.6	-28.7	28.7
		3	454.4	348.9	-52.7	-200.8	200.8	6.5	-6.5
		4	454.3	348.9	-52.7	-200.8	200.8	-6.8	6.8
		5	373.2	281.2	-46.0	-163.6	163.6	29.0	-29.0
		6	168.5	84.7	-41.9	-63.3	63.3	40.9	-40.9
11F	12F	1	287.8	199.4	-44.2	-121.8	121.8	-139.4	139.4
		2	521.4	460.5	-30.4	-245.5	245.5	-63.8	63.8
		3	577.5	517.2	-30.2	-273.7	273.7	9.1	-9.1
		4	577.5	517.1	-30.2	-273.6	273.6	-9.5	9.5
		5	521.3	460.5	-30.4	-245.4	245.4	64.1	-64.1
		6	287.8	199.5	-44.2	-121.8	121.8	139.5	-139.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	354.9	375.9	10.5	-180.4	180.4	-284.2	284.2
		2	623.9	614.1	-4.9	-305.7	305.7	-86.9	86.9
		3	657.8	626.8	-15.5	-317.2	317.2	13.0	-13.0
		4	657.7	626.7	-15.5	-317.2	317.2	-13.5	13.5
		5	623.9	614.1	-4.9	-305.7	305.7	87.3	-87.3
		6	354.9	376.0	10.5	-180.5	180.5	284.2	-284.2
9F	10F	1	477.6	410.8	-33.4	-222.1	222.1	-512.2	512.2
		2	833.0	750.1	-41.5	-395.8	395.8	-49.6	49.6
		3	730.8	701.0	-14.9	-358.0	358.0	9.8	-9.8
		4	730.8	701.0	-14.9	-357.9	357.9	-10.5	10.5
		5	833.0	750.1	-41.5	-395.8	395.8	50.1	-50.1
		6	477.6	410.9	-33.4	-222.1	222.1	512.3	-512.3
8F	9F	1	573.8	519.9	-27.0	-273.4	273.4	-778.4	778.4
		2	914.8	854.3	-30.2	-442.3	442.3	1.2	-1.2
		3	804.8	776.0	-14.4	-395.2	395.2	8.2	-8.2
		4	804.7	775.9	-14.4	-395.2	395.2	-8.8	8.8
		5	914.8	854.3	-30.2	-442.3	442.3	-0.6	0.6
		6	573.9	519.9	-27.0	-273.5	273.5	778.4	-778.4
7F	8F	1	565.5	570.6	2.5	-282.3	282.3	-1073.0	1073.0
		2	968.5	1014.1	22.8	-492.6	492.6	61.0	-61.0
		3	869.4	1010.3	70.4	-467.0	467.0	3.2	-3.2
		4	869.4	1010.2	70.4	-467.0	467.0	-3.8	3.8
		5	968.5	1014.1	22.8	-492.6	492.6	-60.4	60.4
		6	565.6	570.7	2.5	-282.3	282.3	1073.0	-1073.0
6F	7F	1	506.6	509.5	1.5	-254.0	254.0	-1365.2	1365.2
		2	1083.7	1059.5	-12.1	-535.8	535.8	25.5	-25.5
		3	1185.9	1139.0	-23.4	-581.2	581.2	7.7	-7.7
		4	1185.8	1138.9	-23.4	-581.2	581.2	-8.3	8.3
		5	1083.6	1059.4	-12.1	-535.8	535.8	-24.8	24.8
		6	506.7	509.6	1.5	-254.1	254.1	1365.2	-1365.2
5F	6F	1	611.5	570.5	-20.5	-295.5	295.5	-1673.9	1673.9
		2	1150.4	1127.0	-11.7	-569.4	569.4	-14.9	14.9
		3	1200.9	1174.7	-13.1	-593.9	593.9	6.1	-6.1
		4	1200.8	1174.7	-13.1	-593.9	593.9	-6.5	6.5
		5	1150.4	1127.0	-11.7	-569.3	569.3	15.6	-15.6
		6	611.5	570.6	-20.5	-295.5	295.5	1673.9	-1673.9
4F	5F	1	650.1	645.8	-2.2	-324.0	324.0	-2009.1	2009.1
		2	1213.4	1197.6	-7.9	-602.8	602.8	-41.4	41.4
		3	1251.6	1230.1	-10.7	-620.4	620.4	3.8	-3.8
		4	1251.5	1230.1	-10.7	-620.4	620.4	-4.2	4.2
		5	1213.4	1197.6	-7.9	-602.8	602.8	42.2	-42.2
		6	650.1	645.8	-2.2	-324.0	324.0	2009.2	-2009.2
3F	4F	1	636.4	652.3	8.0	-322.2	322.2	-2360.2	2360.2
		2	1241.8	1244.6	1.4	-621.6	621.6	-55.9	55.9
		3	1265.9	1263.5	-1.2	-632.4	632.4	1.5	-1.5
		4	1265.9	1263.5	-1.2	-632.3	632.3	-1.9	1.9
		5	1241.7	1244.6	1.4	-621.6	621.6	56.9	-56.9
		6	636.4	652.3	8.0	-322.2	322.2	2360.3	-2360.3
2F	3F	1	658.7	767.8	54.6	-356.6	356.6	-2718.4	2718.4
		2	1229.5	1332.2	51.3	-640.4	640.4	-59.8	59.8
		3	1237.9	1336.4	49.3	-643.6	643.6	-0.9	0.9
		4	1237.8	1336.4	49.3	-643.6	643.6	0.4	-0.4
		5	1229.5	1332.2	51.3	-640.4	640.4	60.9	-60.9
		6	658.7	767.8	54.6	-356.6	356.6	2718.5	-2718.5
1F	2F	1	443.2	1478.4	517.6	-431.8	431.8	-3048.9	3048.9
		2	902.2	1918.9	508.4	-634.0	634.0	-51.0	51.0
		3	883.8	1882.7	499.5	-621.7	621.7	-3.6	3.6
		4	883.7	1882.7	499.5	-621.7	621.7	3.1	-3.1
		5	902.2	1918.9	508.4	-634.0	634.0	52.2	-52.2
		6	443.3	1478.4	517.6	-431.8	431.8	3049.0	-3049.0

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-179.3	-25.0	61.7	104.2	47.4	0.0	0.0
	2	3	-82.0	69.9	62.9	77.5	74.1	0.0	0.0
	3	4	-76.3	97.8	51.8	72.8	78.8	0.0	0.0
	4	5	-72.8	86.7	59.2	73.9	77.8	0.0	0.0
	5	6	15.7	171.2	61.1	49.9	101.8	0.0	0.0
12F	1	2	-236.8	-89.2	40.2	107.3	16.7	0.0	0.0
	2	3	-85.6	44.0	49.2	67.8	56.2	0.0	0.0
	3	4	-57.5	85.6	42.5	58.1	65.9	0.0	0.0
	4	5	-43.4	90.7	47.0	55.4	68.6	0.0	0.0
	5	6	76.9	225.0	39.9	20.1	103.9	0.0	0.0
11F	1	2	-214.4	-73.6	43.6	102.0	22.0	0.0	0.0
	2	3	-85.3	45.2	48.8	67.6	56.4	0.0	0.0
	3	4	-58.2	84.4	42.7	58.4	65.6	0.0	0.0
	4	5	-45.4	89.9	46.4	55.8	68.2	0.0	0.0
	5	6	61.8	203.3	43.3	25.2	98.8	0.0	0.0
10F	1	2	-279.0	-134.1	44.7	121.1	6.4	0.0	0.0
	2	3	-82.8	46.6	49.3	67.0	57.0	0.0	0.0
	3	4	-58.7	86.4	41.5	58.2	65.9	0.0	0.0
	4	5	-44.8	88.6	47.3	55.9	68.1	0.0	0.0
	5	6	118.4	264.2	44.3	10.6	116.9	0.0	0.0
9F	1	2	-289.8	-141.3	42.9	123.6	3.9	0.0	0.0
	2	3	-90.4	44.7	46.5	68.4	55.7	0.0	0.0
	3	4	-58.7	86.8	41.2	58.1	65.9	0.0	0.0
	4	5	-42.0	96.1	44.9	54.5	69.5	0.0	0.0
	5	6	125.7	274.8	42.6	8.1	119.4	0.0	0.0
8F	1	2	-266.5	-119.7	43.7	117.4	10.1	0.0	0.0
	2	3	-88.4	47.2	46.2	67.7	56.3	0.0	0.0
	3	4	-60.2	86.1	40.8	58.4	65.6	0.0	0.0
	4	5	-44.8	93.6	44.8	55.2	68.8	0.0	0.0
	5	6	105.2	252.6	43.4	14.0	113.5	0.0	0.0
7F	1	2	-255.4	-106.3	42.6	114.0	13.5	0.0	0.0
	2	3	-95.8	38.6	49.9	71.7	55.8	0.0	0.0
	3	4	-56.4	89.7	44.1	59.1	68.4	0.0	0.0
	4	5	-37.9	101.5	47.4	54.9	72.6	0.0	0.0
	5	6	92.1	241.7	42.3	17.4	110.1	0.0	0.0
6F	1	2	-236.2	-86.7	42.4	108.6	18.9	0.0	0.0
	2	3	-96.1	42.3	48.0	71.2	56.3	0.0	0.0
	3	4	-59.1	89.3	43.0	59.6	67.9	0.0	0.0
	4	5	-41.0	101.2	46.1	55.4	72.1	0.0	0.0
	5	6	73.8	223.8	42.2	22.4	105.1	0.0	0.0
5F	1	2	-205.2	-56.5	42.8	100.1	27.4	0.0	0.0
	2	3	-91.7	49.3	46.7	69.6	57.9	0.0	0.0
	3	4	-62.3	87.1	42.5	60.3	67.2	0.0	0.0
	4	5	-48.4	95.8	45.0	57.2	70.3	0.0	0.0
	5	6	46.0	195.1	42.6	30.3	97.2	0.0	0.0
4F	1	2	-175.5	-26.3	42.5	91.8	35.7	0.0	0.0
	2	3	-89.0	55.9	44.7	68.4	59.1	0.0	0.0
	3	4	-65.8	85.1	41.7	61.1	66.4	0.0	0.0
	4	5	-55.0	92.2	43.5	58.6	68.9	0.0	0.0
	5	6	18.2	167.7	42.4	37.9	89.6	0.0	0.0
3F	1	2	-145.7	3.0	42.8	83.6	43.9	0.0	0.0
	2	3	-86.3	61.9	43.0	67.1	60.4	0.0	0.0
	3	4	-69.1	83.0	41.1	61.8	65.7	0.0	0.0
	4	5	-61.3	88.5	42.2	60.0	67.5	0.0	0.0
	5	6	-8.9	140.0	42.7	45.5	82.0	0.0	0.0
2F	1	2	-113.0	38.1	41.6	74.1	53.4	0.0	0.0
	2	3	-80.9	69.3	42.1	65.4	62.1	0.0	0.0
	3	4	-73.0	80.6	40.3	62.7	64.8	0.0	0.0
	4	5	-69.1	82.0	41.6	62.0	65.6	0.0	0.0
	5	6	-41.4	109.8	41.5	54.3	73.2	0.0	0.0
1F	1	2	-72.6	313.4	225.1	166.9	233.7	0.0	0.0
	2	3	-313.8	259.2	131.6	207.9	192.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	3	4	-262.3	263.4	155.3	200.1	200.5	0.0	0.0
	4	5	-258.6	313.9	131.9	192.6	208.0	0.0	0.0
	5	6	-313.9	72.1	225.1	233.9	166.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	177.9	117.5	30.2	-41.0	41.0	0.0	0.0
	2	3	275.7	247.1	14.3	-72.6	72.6	0.0	0.0
	3	4	234.1	232.9	0.6	-64.9	64.9	0.0	0.0
	4	5	252.2	281.3	-14.5	-74.1	74.1	0.0	0.0
	5	6	114.1	175.9	-30.9	-40.3	40.3	0.0	0.0
12F	1	2	401.1	342.9	29.1	-103.3	103.3	0.0	0.0
	2	3	515.1	498.4	8.3	-140.8	140.8	0.0	0.0
	3	4	495.5	494.8	0.3	-137.5	137.5	0.0	0.0
	4	5	504.8	521.8	-8.5	-142.6	142.6	0.0	0.0
	5	6	339.7	398.5	-29.4	-102.5	102.5	0.0	0.0
11F	1	2	589.9	501.5	44.2	-151.6	151.6	0.0	0.0
	2	3	645.6	627.7	8.9	-176.9	176.9	0.0	0.0
	3	4	621.0	620.2	0.4	-172.4	172.4	0.0	0.0
	4	5	633.6	651.8	-9.1	-178.5	178.5	0.0	0.0
	5	6	498.3	587.5	-44.6	-150.8	150.8	0.0	0.0
10F	1	2	909.5	816.9	46.3	-239.8	239.8	0.0	0.0
	2	3	725.0	726.7	-0.9	-201.6	201.6	0.0	0.0
	3	4	734.7	734.1	0.3	-204.0	204.0	0.0	0.0
	4	5	732.8	731.4	0.7	-203.4	203.4	0.0	0.0
	5	6	812.9	906.4	-46.7	-238.8	238.8	0.0	0.0
9F	1	2	1066.0	978.4	43.8	-284.0	284.0	0.0	0.0
	2	3	823.3	821.4	1.0	-228.4	228.4	0.0	0.0
	3	4	824.4	824.0	0.2	-228.9	228.9	0.0	0.0
	4	5	827.3	829.5	-1.1	-230.1	230.1	0.0	0.0
	5	6	974.6	1062.9	-44.1	-283.0	283.0	0.0	0.0
8F	1	2	1182.2	1092.7	44.7	-316.0	316.0	0.0	0.0
	2	3	892.0	898.4	-3.2	-248.7	248.7	0.0	0.0
	3	4	908.7	908.3	0.2	-252.4	252.4	0.0	0.0
	4	5	903.9	897.7	3.1	-250.2	250.2	0.0	0.0
	5	6	1089.3	1179.3	-45.0	-315.1	315.1	0.0	0.0
7F	1	2	1204.4	1072.2	66.1	-316.2	316.2	0.0	0.0
	2	3	1253.9	1226.5	13.7	-344.5	344.5	0.0	0.0
	3	4	1209.5	1208.7	0.4	-335.9	335.9	0.0	0.0
	4	5	1233.5	1261.2	-13.8	-346.5	346.5	0.0	0.0
	5	6	1068.6	1201.5	-66.5	-315.3	315.3	0.0	0.0
6F	1	2	1273.4	1158.0	57.7	-337.7	337.7	0.0	0.0
	2	3	1330.5	1318.4	6.0	-367.9	367.9	0.0	0.0
	3	4	1314.9	1314.4	0.3	-365.2	365.2	0.0	0.0
	4	5	1324.7	1337.0	-6.2	-369.7	369.7	0.0	0.0
	5	6	1154.9	1271.0	-58.0	-336.9	336.9	0.0	0.0
5F	1	2	1385.5	1257.9	63.8	-367.1	367.1	0.0	0.0
	2	3	1376.4	1366.5	4.9	-381.0	381.0	0.0	0.0
	3	4	1363.7	1363.3	0.2	-378.8	378.8	0.0	0.0
	4	5	1371.6	1381.6	-5.0	-382.4	382.4	0.0	0.0
	5	6	1255.4	1383.5	-64.1	-366.5	366.5	0.0	0.0
4F	1	2	1436.6	1318.7	59.0	-382.7	382.7	0.0	0.0
	2	3	1395.3	1389.5	2.9	-386.8	386.8	0.0	0.0
	3	4	1388.5	1388.2	0.2	-385.6	385.6	0.0	0.0
	4	5	1393.4	1399.4	-3.0	-387.9	387.9	0.0	0.0
	5	6	1316.8	1435.1	-59.2	-382.2	382.2	0.0	0.0
3F	1	2	1455.2	1346.6	54.3	-389.1	389.1	0.0	0.0
	2	3	1382.9	1380.2	1.4	-383.8	383.8	0.0	0.0
	3	4	1380.4	1380.2	0.1	-383.4	383.4	0.0	0.0
	4	5	1383.0	1385.8	-1.4	-384.5	384.5	0.0	0.0
	5	6	1345.2	1454.0	-54.4	-388.8	388.8	0.0	0.0
2F	1	2	1348.3	1241.8	53.2	-359.7	359.7	0.0	0.0
	2	3	1223.0	1223.6	-0.3	-339.8	339.8	0.0	0.0
	3	4	1225.2	1225.1	0.1	-340.3	340.3	0.0	0.0
	4	5	1225.0	1224.5	0.3	-340.2	340.2	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	5	6	1241.1	1347.7	-53.3	-359.6	359.6	0.0	0.0
1F	1	2	1587.6	1156.2	215.7	-381.1	381.1	0.0	0.0
	2	3	892.1	974.9	-41.4	-259.3	259.3	0.0	0.0
	3	4	1037.7	1037.8	-0.0	-288.3	288.3	0.0	0.0
	4	5	975.1	892.3	41.4	-259.4	259.4	0.0	0.0
	5	6	1156.2	1587.5	-215.6	-381.1	381.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-177.9	-117.5	-30.2	41.0	-41.0	0.0	0.0
	2	3	-275.7	-247.1	-14.3	72.6	-72.6	0.0	0.0
	3	4	-234.1	-232.9	-0.6	64.9	-64.9	0.0	0.0
	4	5	-252.2	-281.3	14.5	74.1	-74.1	0.0	0.0
	5	6	-114.1	-175.9	30.9	40.3	-40.3	0.0	0.0
12F	1	2	-401.1	-342.9	-29.1	103.3	-103.3	0.0	0.0
	2	3	-515.1	-498.4	-8.3	140.8	-140.8	0.0	0.0
	3	4	-495.5	-494.8	-0.3	137.5	-137.5	0.0	0.0
	4	5	-504.8	-521.8	8.5	142.6	-142.6	0.0	0.0
	5	6	-339.7	-398.5	29.4	102.5	-102.5	0.0	0.0
11F	1	2	-589.9	-501.5	-44.2	151.6	-151.6	0.0	0.0
	2	3	-645.6	-627.7	-8.9	176.9	-176.9	0.0	0.0
	3	4	-621.0	-620.2	-0.4	172.4	-172.4	0.0	0.0
	4	5	-633.6	-651.8	9.1	178.5	-178.5	0.0	0.0
	5	6	-498.3	-587.5	44.6	150.8	-150.8	0.0	0.0
10F	1	2	-909.5	-816.9	-46.3	239.8	-239.8	0.0	0.0
	2	3	-725.0	-726.7	0.9	201.6	-201.6	0.0	0.0
	3	4	-734.7	-734.1	-0.3	204.0	-204.0	0.0	0.0
	4	5	-732.8	-731.4	-0.7	203.4	-203.4	0.0	0.0
	5	6	-812.9	-906.4	46.7	238.8	-238.8	0.0	0.0
9F	1	2	-1066.0	-978.4	-43.8	284.0	-284.0	0.0	0.0
	2	3	-823.3	-821.4	-1.0	228.4	-228.4	0.0	0.0
	3	4	-824.4	-824.0	-0.2	228.9	-228.9	0.0	0.0
	4	5	-827.3	-829.5	1.1	230.1	-230.1	0.0	0.0
	5	6	-974.6	-1062.9	44.1	283.0	-283.0	0.0	0.0
8F	1	2	-1182.2	-1092.7	-44.7	316.0	-316.0	0.0	0.0
	2	3	-892.0	-898.4	3.2	248.7	-248.7	0.0	0.0
	3	4	-908.7	-908.3	-0.2	252.4	-252.4	0.0	0.0
	4	5	-903.9	-897.7	-3.1	250.2	-250.2	0.0	0.0
	5	6	-1089.3	-1179.3	45.0	315.1	-315.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1204.4	-1072.2	-66.1	316.2	-316.2	0.0	0.0
	2	3	-1253.9	-1226.5	-13.7	344.5	-344.5	0.0	0.0
	3	4	-1209.5	-1208.7	-0.4	335.9	-335.9	0.0	0.0
	4	5	-1233.5	-1261.2	13.8	346.5	-346.5	0.0	0.0
	5	6	-1068.6	-1201.5	66.5	315.3	-315.3	0.0	0.0
6F	1	2	-1273.4	-1158.0	-57.7	337.7	-337.7	0.0	0.0
	2	3	-1330.5	-1318.4	-6.0	367.9	-367.9	0.0	0.0
	3	4	-1314.9	-1314.4	-0.3	365.2	-365.2	0.0	0.0
	4	5	-1324.7	-1337.0	6.2	369.7	-369.7	0.0	0.0
	5	6	-1154.9	-1271.0	58.0	336.9	-336.9	0.0	0.0
5F	1	2	-1385.5	-1257.9	-63.8	367.1	-367.1	0.0	0.0
	2	3	-1376.4	-1366.5	-4.9	381.0	-381.0	0.0	0.0
	3	4	-1363.7	-1363.3	-0.2	378.8	-378.8	0.0	0.0
	4	5	-1371.6	-1381.6	5.0	382.4	-382.4	0.0	0.0
	5	6	-1255.4	-1383.5	64.1	366.5	-366.5	0.0	0.0
4F	1	2	-1436.6	-1318.7	-59.0	382.7	-382.7	0.0	0.0
	2	3	-1395.3	-1389.5	-2.9	386.8	-386.8	0.0	0.0
	3	4	-1388.5	-1388.2	-0.2	385.6	-385.6	0.0	0.0
	4	5	-1393.4	-1399.4	3.0	387.9	-387.9	0.0	0.0
	5	6	-1316.8	-1435.1	59.2	382.2	-382.2	0.0	0.0
3F	1	2	-1455.2	-1346.6	-54.3	389.1	-389.1	0.0	0.0
	2	3	-1382.9	-1380.2	-1.4	383.8	-383.8	0.0	0.0
	3	4	-1380.4	-1380.2	-0.1	383.4	-383.4	0.0	0.0
	4	5	-1383.0	-1385.8	1.4	384.5	-384.5	0.0	0.0
	5	6	-1345.2	-1454.0	54.4	388.8	-388.8	0.0	0.0
2F	1	2	-1348.3	-1241.8	-53.2	359.7	-359.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	2	3	-1223.0	-1223.6	0.3	339.8	-339.8	0.0	0.0
	3	4	-1225.2	-1225.1	-0.1	340.3	-340.3	0.0	0.0
	4	5	-1225.0	-1224.5	-0.3	340.2	-340.2	0.0	0.0
	5	6	-1241.1	-1347.7	53.3	359.6	-359.6	0.0	0.0
1F	1	2	-1587.6	-1156.2	-215.7	381.1	-381.1	0.0	0.0
	2	3	-892.1	-974.9	41.4	259.3	-259.3	0.0	0.0
	3	4	-1037.7	-1037.8	0.0	288.3	-288.3	0.0	0.0
	4	5	-975.1	-892.3	-41.4	259.4	-259.4	0.0	0.0
	5	6	-1156.2	-1587.5	215.6	381.1	-381.1	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	179.3	137.2	-21.1	-79.1	79.1	-405.1	405.1
		2	107.1	93.8	-6.6	-50.2	50.2	-698.1	698.1
		3	6.4	6.4	-0.0	-3.2	3.2	-719.3	719.3
		4	-25.1	-22.3	1.4	11.8	-11.8	-719.4	719.4
		5	-102.4	-90.1	6.2	48.1	-48.1	-693.8	693.8
		6	-171.2	-130.8	20.2	75.5	-75.5	-402.6	402.6
11F	12F	1	99.7	103.9	2.1	-50.9	50.9	-735.2	735.2
		2	81.0	78.7	-1.2	-39.9	39.9	-1193.6	1193.6
		3	7.1	7.0	-0.0	-3.5	3.5	-1264.3	1264.3
		4	-19.9	-20.0	-0.0	10.0	-10.0	-1246.9	1246.9
		5	-77.5	-75.2	1.2	38.2	-38.2	-1167.9	1167.9
		6	-94.2	-98.5	-2.1	48.2	-48.2	-729.3	729.3
10F	11F	1	110.5	107.7	-1.4	-53.9	53.9	-1072.0	1072.0
		2	80.2	81.0	0.4	-39.8	39.8	-1715.8	1715.8
		3	6.1	5.3	-0.4	-2.8	2.8	-1832.0	1832.0
		4	-19.0	-17.3	0.9	9.0	-9.0	-1797.0	1797.0
		5	-76.6	-77.0	-0.2	37.9	-37.9	-1668.6	1668.6
		6	-104.8	-101.7	1.5	51.0	-51.0	-1062.8	1062.8
9F	10F	1	171.3	152.0	-9.7	-80.8	80.8	-1426.8	1426.8
		2	135.9	121.8	-7.0	-64.4	64.4	-2212.5	2212.5
		3	6.7	7.2	0.2	-3.5	3.5	-2389.7	2389.7
		4	-24.3	-23.9	0.2	12.0	-12.0	-2337.0	2337.0
		5	-130.1	-116.7	6.7	61.7	-61.7	-2144.9	2144.9
		6	-162.4	-144.2	9.1	76.7	-76.7	-1413.2	1413.2
8F	9F	1	137.8	134.7	-1.5	-68.1	68.1	-1786.2	1786.2
		2	109.9	105.5	-2.2	-53.9	53.9	-2710.1	2710.1
		3	6.8	6.3	-0.2	-3.3	3.3	-2948.1	2948.1
		4	-20.9	-20.7	0.1	10.4	-10.4	-2878.0	2878.0
		5	-105.1	-101.1	2.0	51.5	-51.5	-2622.9	2622.9
		6	-130.6	-128.0	1.3	64.7	-64.7	-1768.3	1768.3
7F	8F	1	131.8	123.3	-4.2	-63.4	63.4	-2142.2	2142.2
		2	102.5	97.1	-2.7	-49.6	49.6	-3219.0	3219.0
		3	6.7	7.6	0.4	-3.5	3.5	-3513.5	3513.5
		4	-20.6	-23.1	-1.3	10.9	-10.9	-3425.8	3425.8
		5	-97.8	-93.2	2.3	47.4	-47.4	-3112.0	3112.0
		6	-124.6	-117.0	3.8	60.0	-60.0	-2120.3	2120.3
6F	7F	1	132.1	124.2	-3.9	-64.1	64.1	-2497.9	2497.9
		2	105.0	97.8	-3.6	-50.7	50.7	-3739.1	3739.1
		3	10.2	9.1	-0.5	-4.8	4.8	-4083.0	4083.0
		4	-28.7	-26.3	1.2	13.7	-13.7	-3980.4	3980.4
		5	-100.3	-93.8	3.3	48.5	-48.5	-3612.8	3612.8
		6	-124.7	-117.7	3.5	60.6	-60.6	-2471.8	2471.8
5F	6F	1	112.0	108.7	-1.6	-55.2	55.2	-2850.5	2850.5
		2	84.9	80.4	-2.3	-41.3	41.3	-4268.8	4268.8
		3	7.7	7.1	-0.3	-3.7	3.7	-4658.4	4658.4
		4	-22.0	-21.0	0.5	10.8	-10.8	-4540.7	4540.7
		5	-81.2	-77.0	2.1	39.5	-39.5	-4123.6	4123.6
		6	-106.1	-103.2	1.4	52.3	-52.3	-2820.5	2820.5
4F	5F	1	96.5	89.0	-3.8	-46.4	46.4	-3198.7	3198.7
		2	67.7	61.0	-3.4	-32.2	32.2	-4813.4	4813.4
		3	5.9	5.1	-0.4	-2.8	2.8	-5244.7	5244.7
		4	-17.7	-16.0	0.8	8.4	-8.4	-5111.1	5111.1
		5	-64.8	-58.6	3.1	30.9	-30.9	-4649.1	4649.1

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	6	-91.9	-85.0	3.4	44.2	-44.2	-3165.8	3165.8
3F	4F	1	86.5	80.7	-2.9	-41.8	41.8	-3543.2	3543.2
		2	54.3	47.6	-3.4	-25.5	25.5	-5370.9	5370.9
		3	4.8	4.2	-0.3	-2.3	2.3	-5839.5	5839.5
		4	-14.2	-12.8	0.7	6.8	-6.8	-5687.9	5687.9
		5	-51.9	-45.7	3.1	24.4	-24.4	-5186.0	5186.0
		6	-82.7	-77.6	2.5	40.1	-40.1	-3507.9	3507.9
2F	3F	1	65.1	56.3	-4.4	-30.3	30.3	-3884.6	3884.6
		2	35.8	31.2	-2.3	-16.7	16.7	-5943.6	5943.6
		3	2.9	1.8	-0.6	-1.2	1.2	-6444.5	6444.5
		4	-8.8	-7.1	0.9	4.0	-4.0	-6274.9	6274.9
		5	-33.9	-30.0	2.0	16.0	-16.0	-5739.0	5739.0
		6	-62.4	-54.4	4.0	29.2	-29.2	-3847.6	3847.6
1F	2F	1	56.7	72.6	8.0	-29.1	29.1	-4221.7	4221.7
		2	11.6	0.4	-5.6	-2.7	2.7	-6535.4	6535.4
		3	2.0	3.0	0.5	-1.1	1.1	-7064.1	7064.1
		4	-4.4	-4.8	-0.2	2.1	-2.1	-6876.4	6876.4
		5	-10.6	-0.0	5.3	2.4	-2.4	-6311.6	6311.6
		6	-55.4	-72.1	-8.3	28.7	-28.7	-4183.9	4183.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-177.9	-93.7	42.1	67.9	-67.9	35.5	-35.5
		2	-393.2	-302.5	45.3	173.9	-173.9	35.0	-35.0
		3	-481.2	-376.6	52.3	214.5	-214.5	-7.6	7.6
		4	-485.1	-379.8	52.7	216.2	-216.2	4.6	-4.6
		5	-395.4	-304.4	45.5	174.9	-174.9	-32.8	32.8
		6	-175.9	-92.2	41.9	67.0	-67.0	-34.7	34.7
11F	12F	1	-307.4	-222.8	42.3	132.6	-132.6	132.7	-132.7
		2	-555.5	-497.7	28.9	263.3	-263.3	77.4	-77.4
		3	-617.3	-559.5	28.9	294.2	-294.2	-10.6	10.6
		4	-619.8	-562.1	28.8	295.5	-295.5	3.4	-3.4
		5	-557.1	-499.3	28.9	264.1	-264.1	-72.0	72.0
		6	-306.3	-221.7	42.3	132.0	-132.0	-131.1	131.1
10F	11F	1	-367.0	-385.6	-9.3	185.8	-185.8	278.0	-278.0
		2	-649.4	-637.0	6.2	317.6	-317.6	107.3	-107.3
		3	-689.2	-656.3	16.4	332.2	-332.2	-14.9	14.9
		4	-691.7	-658.7	16.5	333.4	-333.4	3.7	-3.7
		5	-650.8	-638.2	6.3	318.3	-318.3	-98.8	98.8
		6	-365.8	-384.4	-9.3	185.2	-185.2	-275.6	275.6
9F	10F	1	-523.9	-449.3	37.3	243.3	-243.3	511.9	-511.9
		2	-904.8	-814.9	45.0	429.9	-429.9	73.4	-73.4
		3	-805.1	-770.4	17.4	393.9	-393.9	-12.7	12.7
		4	-808.3	-773.4	17.4	395.4	-395.4	-2.7	2.7
		5	-906.2	-816.2	45.0	430.6	-430.6	-61.7	61.7
		6	-521.9	-447.7	37.1	242.4	-242.4	-508.4	508.4
8F	9F	1	-616.7	-558.7	29.0	293.9	-293.9	791.6	-791.6
		2	-986.8	-921.9	32.5	477.2	-477.2	22.0	-22.0
		3	-875.4	-846.4	14.5	430.4	-430.4	-12.4	12.4
		4	-877.9	-849.0	14.5	431.7	-431.7	-7.2	7.2
		5	-988.0	-922.9	32.5	477.7	-477.7	-7.0	7.0
		6	-615.2	-557.3	29.0	293.1	-293.1	-787.1	787.1
7F	8F	1	-623.4	-612.8	5.3	307.1	-307.1	1104.4	-1104.4
		2	-1062.8	-1097.5	-17.4	536.7	-536.7	-41.8	41.8
		3	-960.7	-1096.1	-67.7	511.0	-511.0	-8.9	8.9
		4	-963.3	-1098.9	-67.8	512.3	-512.3	-14.6	14.6
		5	-1064.1	-1099.1	-17.5	537.5	-537.5	60.0	-60.0
		6	-622.0	-611.5	5.3	306.5	-306.5	-1099.2	1099.2
6F	7F	1	-591.5	-582.7	4.4	293.6	-293.6	1417.5	-1417.5
		2	-1228.5	-1194.2	17.2	605.7	-605.7	-11.9	11.9
		3	-1339.8	-1282.0	28.9	655.5	-655.5	-18.0	18.0
		4	-1343.3	-1285.2	29.1	657.1	-657.1	-8.6	8.6
		5	-1230.7	-1196.1	17.3	606.7	-606.7	32.8	-32.8
		6	-590.1	-581.4	4.3	292.9	-292.9	-1411.5	1411.5
5F	6F	1	-690.7	-648.6	21.0	334.8	-334.8	1754.1	-1754.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	-1294.2	-1270.8	11.7	641.3	-641.3	18.7	-18.7
		3	-1351.3	-1324.3	13.5	668.9	-668.9	-21.4	21.4
		4	-1353.9	-1326.8	13.5	670.2	-670.2	-8.0	8.0
		5	-1295.8	-1272.3	11.8	642.0	-642.0	4.8	-4.8
		6	-689.6	-647.5	21.0	334.3	-334.3	-1747.4	1747.4
4F	5F	1	-736.9	-744.1	-3.6	370.2	-370.2	2121.2	-2121.2
		2	-1363.4	-1355.8	3.8	679.8	-679.8	32.2	-32.2
		3	-1406.0	-1392.2	6.9	699.5	-699.5	-24.2	24.2
		4	-1408.1	-1394.1	7.0	700.6	-700.6	-7.6	7.6
		5	-1364.7	-1356.9	3.9	680.4	-680.4	-6.2	6.2
		6	-735.9	-743.2	-3.6	369.8	-369.8	-2114.0	2114.0
3F	4F	1	-692.6	-720.2	-13.8	353.2	-353.2	2504.0	-2504.0
		2	-1358.2	-1368.9	-5.4	681.8	-681.8	40.5	-40.5
		3	-1385.8	-1390.9	-2.5	694.2	-694.2	-24.7	24.7
		4	-1387.5	-1392.3	-2.4	694.9	-694.9	-10.6	10.6
		5	-1359.2	-1369.8	-5.3	682.2	-682.2	-10.9	10.9
		6	-691.9	-719.6	-13.9	352.9	-352.9	-2496.4	2496.4
2F	3F	1	-734.9	-844.6	-54.8	394.9	-394.9	2893.9	-2893.9
		2	-1360.6	-1466.4	-52.9	706.7	-706.7	39.2	-39.2
		3	-1369.7	-1469.7	-50.0	709.9	-709.9	-24.2	24.2
		4	-1370.8	-1470.6	-49.9	710.3	-710.3	-13.9	13.9
		5	-1361.2	-1466.9	-52.9	707.0	-707.0	-6.5	6.5
		6	-734.5	-844.2	-54.9	394.7	-394.7	-2886.0	2886.0
1F	2F	1	-503.7	-1587.6	-541.9	470.0	-470.0	3256.0	-3256.0
		2	-998.5	-2048.3	-524.9	684.7	-684.7	22.2	-22.2
		3	-979.1	-2012.6	-516.8	672.3	-672.3	-22.9	22.9
		4	-979.5	-2012.9	-516.7	672.5	-672.5	-16.8	16.8
		5	-998.7	-2048.5	-524.9	684.8	-684.8	12.4	-12.4
		6	-503.5	-1587.5	-542.0	469.9	-469.9	-3248.0	3248.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	177.9	93.7	-42.1	-67.9	67.9	-35.5	35.5
		2	393.2	302.5	-45.3	-173.9	173.9	-35.0	35.0
		3	481.2	376.6	-52.3	-214.5	214.5	7.6	-7.6
		4	485.1	379.8	-52.7	-216.2	216.2	-4.6	4.6
		5	395.4	304.4	-45.5	-174.9	174.9	32.8	-32.8
		6	175.9	92.2	-41.9	-67.0	67.0	34.7	-34.7
11F	12F	1	307.4	222.8	-42.3	-132.6	132.6	-132.7	132.7
		2	555.5	497.7	-28.9	-263.3	263.3	-77.4	77.4
		3	617.3	559.5	-28.9	-294.2	294.2	10.6	-10.6
		4	619.8	562.1	-28.8	-295.5	295.5	-3.4	3.4
		5	557.1	499.3	-28.9	-264.1	264.1	72.0	-72.0
		6	306.3	221.7	-42.3	-132.0	132.0	131.1	-131.1
10F	11F	1	367.0	385.6	9.3	-185.8	185.8	-278.0	278.0
		2	649.4	637.0	-6.2	-317.6	317.6	-107.3	107.3
		3	689.2	656.3	-16.4	-332.2	332.2	14.9	-14.9
		4	691.7	658.7	-16.5	-333.4	333.4	-3.7	3.7
		5	650.8	638.2	-6.3	-318.3	318.3	98.8	-98.8
		6	365.8	384.4	9.3	-185.2	185.2	275.6	-275.6
9F	10F	1	523.9	449.3	-37.3	-243.3	243.3	-511.9	511.9
		2	904.8	814.9	-45.0	-429.9	429.9	-73.4	73.4
		3	805.1	770.4	-17.4	-393.9	393.9	12.7	-12.7
		4	808.3	773.4	-17.4	-395.4	395.4	2.7	-2.7
		5	906.2	816.2	-45.0	-430.6	430.6	61.7	-61.7
		6	521.9	447.7	-37.1	-242.4	242.4	508.4	-508.4
8F	9F	1	616.7	558.7	-29.0	-293.9	293.9	-791.6	791.6
		2	986.8	921.9	-32.5	-477.2	477.2	-22.0	22.0
		3	875.4	846.4	-14.5	-430.4	430.4	12.4	-12.4
		4	877.9	849.0	-14.5	-431.7	431.7	7.2	-7.2
		5	988.0	922.9	-32.5	-477.7	477.7	7.0	-7.0
		6	615.2	557.3	-29.0	-293.1	293.1	787.1	-787.1
7F	8F	1	623.4	612.8	-5.3	-307.1	307.1	-1104.4	1104.4
		2	1062.8	1097.5	17.4	-536.7	536.7	41.8	-41.8
		3	960.7	1096.1	67.7	-511.0	511.0	8.9	-8.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	4	963.3	1098.9	67.8	-512.3	512.3	14.6	-14.6
		5	1064.1	1099.1	17.5	-537.5	537.5	-60.0	60.0
		6	622.0	611.5	-5.3	-306.5	306.5	1099.2	-1099.2
6F	7F	1	591.5	582.7	-4.4	-293.6	293.6	-1417.5	1417.5
		2	1228.5	1194.2	-17.2	-605.7	605.7	11.9	-11.9
		3	1339.8	1282.0	-28.9	-655.5	655.5	18.0	-18.0
		4	1343.3	1285.2	-29.1	-657.1	657.1	8.6	-8.6
		5	1230.7	1196.1	-17.3	-606.7	606.7	-32.8	32.8
		6	590.1	581.4	-4.3	-292.9	292.9	1411.5	-1411.5
5F	6F	1	690.7	648.6	-21.0	-334.8	334.8	-1754.1	1754.1
		2	1294.2	1270.8	-11.7	-641.3	641.3	-18.7	18.7
		3	1351.3	1324.3	-13.5	-668.9	668.9	21.4	-21.4
		4	1353.9	1326.8	-13.5	-670.2	670.2	8.0	-8.0
		5	1295.8	1272.3	-11.8	-642.0	642.0	-4.8	4.8
		6	689.6	647.5	-21.0	-334.3	334.3	1747.4	-1747.4
4F	5F	1	736.9	744.1	3.6	-370.2	370.2	-2121.2	2121.2
		2	1363.4	1355.8	-3.8	-679.8	679.8	-32.2	32.2
		3	1406.0	1392.2	-6.9	-699.5	699.5	24.2	-24.2
		4	1408.1	1394.1	-7.0	-700.6	700.6	7.6	-7.6
		5	1364.7	1356.9	-3.9	-680.4	680.4	6.2	-6.2
		6	735.9	743.2	3.6	-369.8	369.8	2114.0	-2114.0
3F	4F	1	692.6	720.2	13.8	-353.2	353.2	-2504.0	2504.0
		2	1358.2	1368.9	5.4	-681.8	681.8	-40.5	40.5
		3	1385.8	1390.9	2.5	-694.2	694.2	24.7	-24.7
		4	1387.5	1392.3	2.4	-694.9	694.9	10.6	-10.6
		5	1359.2	1369.8	5.3	-682.2	682.2	10.9	-10.9
		6	691.9	719.6	13.9	-352.9	352.9	2496.4	-2496.4
2F	3F	1	734.9	844.6	54.8	-394.9	394.9	-2893.9	2893.9
		2	1360.6	1466.4	52.9	-706.7	706.7	-39.2	39.2
		3	1369.7	1469.7	50.0	-709.9	709.9	24.2	-24.2
		4	1370.8	1470.6	49.9	-710.3	710.3	13.9	-13.9
		5	1361.2	1466.9	52.9	-707.0	707.0	6.5	-6.5
		6	734.5	844.2	54.9	-394.7	394.7	2886.0	-2886.0
1F	2F	1	503.7	1587.6	541.9	-470.0	470.0	-3256.0	3256.0
		2	998.5	2048.3	524.9	-684.7	684.7	-22.2	22.2
		3	979.1	2012.6	516.8	-672.3	672.3	22.9	-22.9
		4	979.5	2012.9	516.7	-672.5	672.5	16.8	-16.8
		5	998.7	2048.5	524.9	-684.8	684.8	-12.4	12.4
		6	503.5	1587.5	542.0	-469.9	469.9	3248.0	-3248.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-81.3	8.6	35.0	53.8	33.6	0.0	0.0
	2	3	-61.5	29.3	34.5	48.2	39.3	0.0	0.0
	3	4	-24.6	72.8	31.2	37.0	50.4	0.0	0.0
	4	5	-34.0	70.3	27.8	38.7	48.8	0.0	0.0
	5	6	-32.8	61.7	32.7	39.7	47.7	0.0	0.0
12F	1	2	-76.0	-38.7	4.4	28.7	-3.2	0.0	0.0
	2	3	-65.0	32.0	35.0	50.3	41.2	0.0	0.0
	3	4	-25.3	76.5	32.6	38.6	52.9	0.0	0.0
	4	5	0.6	33.5	6.6	8.0	17.5	0.0	0.0
	5	6	22.1	55.2	6.4	2.0	23.5	0.0	0.0
11F	1	2	-67.8	-34.8	6.5	27.0	-1.5	0.0	0.0
	2	3	-66.6	31.5	34.5	50.6	40.9	0.0	0.0
	3	4	-25.4	76.6	32.5	38.6	52.9	0.0	0.0
	4	5	0.4	33.2	6.6	8.1	17.4	0.0	0.0
	5	6	17.5	47.7	7.9	3.7	21.8	0.0	0.0
10F	1	2	-87.3	-49.8	6.3	33.0	-5.1	0.0	0.0
	2	3	-65.6	24.2	40.7	52.6	41.1	0.0	0.0
	3	4	-15.6	83.4	36.1	37.5	56.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	4	5	2.8	38.6	7.1	8.2	19.7	0.0	0.0
	5	6	25.4	59.8	7.9	2.1	25.7	0.0	0.0
9F	1	2	-84.7	-47.2	6.3	32.2	-4.4	0.0	0.0
	2	3	-66.2	25.6	39.7	52.5	41.3	0.0	0.0
	3	4	-16.8	83.0	35.7	37.7	56.1	0.0	0.0
	4	5	2.6	38.7	7.0	8.2	19.6	0.0	0.0
	5	6	24.0	58.0	8.0	2.5	25.3	0.0	0.0
8F	1	2	-78.7	-41.4	6.4	30.6	-2.8	0.0	0.0
	2	3	-65.1	28.0	39.1	52.0	41.7	0.0	0.0
	3	4	-19.8	80.6	35.4	38.4	55.3	0.0	0.0
	4	5	0.5	36.7	6.9	8.7	19.1	0.0	0.0
	5	6	20.1	53.9	8.1	3.6	24.2	0.0	0.0
7F	1	2	-71.9	-34.8	6.5	28.7	-0.9	0.0	0.0
	2	3	-63.7	30.9	38.3	51.4	42.3	0.0	0.0
	3	4	-23.6	77.6	35.0	39.4	54.4	0.0	0.0
	4	5	-1.9	34.4	6.9	9.4	18.4	0.0	0.0
	5	6	15.8	49.3	8.3	4.9	22.9	0.0	0.0
6F	1	2	-63.8	-26.9	6.6	26.5	1.3	0.0	0.0
	2	3	-61.8	34.6	37.4	50.7	43.1	0.0	0.0
	3	4	-28.2	74.0	34.5	40.5	53.2	0.0	0.0
	4	5	-4.8	31.6	6.8	10.2	17.6	0.0	0.0
	5	6	10.9	44.1	8.4	6.3	21.6	0.0	0.0
5F	1	2	-53.8	-17.2	6.8	23.8	4.1	0.0	0.0
	2	3	-59.2	39.3	36.4	49.6	44.1	0.0	0.0
	3	4	-33.8	69.4	34.0	42.0	51.8	0.0	0.0
	4	5	-8.3	28.4	6.7	11.1	16.7	0.0	0.0
	5	6	5.4	38.1	8.7	7.9	20.0	0.0	0.0
4F	1	2	-47.0	-10.9	7.0	22.0	5.9	0.0	0.0
	2	3	-59.5	43.1	34.3	49.2	44.6	0.0	0.0
	3	4	-38.3	67.5	32.7	42.8	50.9	0.0	0.0
	4	5	-9.6	26.6	7.0	11.6	16.3	0.0	0.0
	5	6	1.6	34.4	8.6	8.9	18.9	0.0	0.0
3F	1	2	-38.8	-3.8	7.5	19.8	8.0	0.0	0.0
	2	3	-59.5	46.8	32.5	48.6	45.1	0.0	0.0
	3	4	-43.0	64.9	31.6	43.9	49.9	0.0	0.0
	4	5	-11.2	24.5	7.2	12.1	15.8	0.0	0.0
	5	6	-3.0	29.4	8.8	10.2	17.6	0.0	0.0
2F	1	2	-28.7	9.9	6.9	17.2	12.0	0.0	0.0
	2	3	-53.8	54.2	32.7	47.5	47.6	0.0	0.0
	3	4	-52.3	57.6	31.8	46.8	48.3	0.0	0.0
	4	5	-17.7	19.8	7.4	14.3	14.8	0.0	0.0
	5	6	-10.1	24.9	8.7	12.5	16.6	0.0	0.0
1F	1	2	-26.6	249.2	184.7	132.3	194.1	0.0	0.0
	2	3	-256.3	200.2	94.3	171.0	155.4	0.0	0.0
	3	4	-200.7	208.9	117.8	162.1	164.4	0.0	0.0
	4	5	-197.2	252.7	97.7	155.5	170.9	0.0	0.0
	5	6	-254.5	25.9	182.4	195.0	131.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	124.8	95.2	14.8	-30.6	30.6	0.0	0.0
	2	3	152.9	146.1	3.4	-41.5	41.5	0.0	0.0
	3	4	135.0	126.4	4.3	-36.3	36.3	0.0	0.0
	4	5	164.2	174.6	-5.2	-47.1	47.1	0.0	0.0
	5	6	72.0	111.8	-19.9	-25.5	25.5	0.0	0.0
12F	1	2	227.3	202.1	12.6	-59.6	59.6	0.0	0.0
	2	3	307.6	296.5	5.5	-83.9	83.9	0.0	0.0
	3	4	297.7	306.8	-4.5	-84.0	84.0	0.0	0.0
	4	5	237.2	244.7	-3.7	-66.9	66.9	0.0	0.0
	5	6	202.6	220.0	-8.7	-58.7	58.7	0.0	0.0
11F	1	2	324.6	289.4	17.6	-85.3	85.3	0.0	0.0
	2	3	404.7	392.9	5.9	-110.8	110.8	0.0	0.0
	3	4	394.2	404.8	-5.3	-111.0	111.0	0.0	0.0
	4	5	303.1	311.1	-4.0	-85.3	85.3	0.0	0.0
	5	6	293.0	319.7	-13.4	-85.1	85.1	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	1	2	449.5	384.0	32.8	-115.8	115.8	0.0	0.0
	2	3	512.3	495.8	8.3	-140.0	140.0	0.0	0.0
	3	4	493.9	505.6	-5.9	-138.8	138.8	0.0	0.0
	4	5	413.1	426.0	-6.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
	5	6	384.9	440.4	-27.7	-114.6	114.6	0.0	0.0
9F	1	2	479.5	413.7	32.9	-124.1	124.1	0.0	0.0
	2	3	543.6	526.7	8.4	-148.7	148.7	0.0	0.0
	3	4	524.9	538.4	-6.7	-147.7	147.7	0.0	0.0
	4	5	436.7	449.6	-6.4	-123.1	123.1	0.0	0.0
	5	6	417.1	471.3	-27.1	-123.4	123.4	0.0	0.0
8F	1	2	537.6	463.7	37.0	-139.1	139.1	0.0	0.0
	2	3	588.6	572.3	8.1	-161.2	161.2	0.0	0.0
	3	4	571.7	587.3	-7.8	-161.0	161.0	0.0	0.0
	4	5	470.5	482.7	-6.1	-132.4	132.4	0.0	0.0
	5	6	470.6	531.3	-30.3	-139.1	139.1	0.0	0.0
7F	1	2	541.2	469.1	36.0	-140.3	140.3	0.0	0.0
	2	3	588.3	572.9	7.7	-161.3	161.3	0.0	0.0
	3	4	571.9	587.5	-7.8	-161.0	161.0	0.0	0.0
	4	5	468.0	479.6	-5.8	-131.6	131.6	0.0	0.0
	5	6	477.2	535.9	-29.4	-140.7	140.7	0.0	0.0
6F	1	2	552.3	480.4	35.9	-143.4	143.4	0.0	0.0
	2	3	590.6	576.2	7.2	-162.1	162.1	0.0	0.0
	3	4	575.6	591.8	-8.1	-162.1	162.1	0.0	0.0
	4	5	467.4	478.1	-5.3	-131.3	131.3	0.0	0.0
	5	6	490.6	548.8	-29.1	-144.4	144.4	0.0	0.0
5F	1	2	592.4	514.8	38.8	-153.8	153.8	0.0	0.0
	2	3	611.3	598.5	6.4	-168.0	168.0	0.0	0.0
	3	4	600.2	618.1	-9.0	-169.2	169.2	0.0	0.0
	4	5	481.3	490.7	-4.7	-135.0	135.0	0.0	0.0
	5	6	529.1	591.5	-31.2	-155.6	155.6	0.0	0.0
4F	1	2	649.2	579.7	34.7	-170.7	170.7	0.0	0.0
	2	3	681.4	669.9	5.8	-187.7	187.7	0.0	0.0
	3	4	672.6	690.5	-9.0	-189.3	189.3	0.0	0.0
	4	5	526.1	534.2	-4.0	-147.3	147.3	0.0	0.0
	5	6	596.1	650.6	-27.2	-173.1	173.1	0.0	0.0
3F	1	2	680.9	622.3	29.3	-181.0	181.0	0.0	0.0
	2	3	729.0	718.6	5.2	-201.1	201.1	0.0	0.0
	3	4	721.8	738.6	-8.4	-202.8	202.8	0.0	0.0
	4	5	551.9	559.0	-3.5	-154.3	154.3	0.0	0.0
	5	6	639.7	684.5	-22.4	-183.9	183.9	0.0	0.0
2F	1	2	633.9	571.3	31.3	-167.4	167.4	0.0	0.0
	2	3	641.3	632.6	4.3	-176.9	176.9	0.0	0.0
	3	4	639.6	657.8	-9.1	-180.2	180.2	0.0	0.0
	4	5	487.2	492.8	-2.8	-136.1	136.1	0.0	0.0
	5	6	593.2	640.7	-23.7	-171.4	171.4	0.0	0.0
1F	1	2	753.9	540.8	106.6	-179.8	179.8	0.0	0.0
	2	3	413.9	464.9	-25.5	-122.1	122.1	0.0	0.0
	3	4	497.0	487.0	5.0	-136.7	136.7	0.0	0.0
	4	5	440.5	391.1	24.7	-115.5	115.5	0.0	0.0
	5	6	529.3	755.5	-113.1	-178.4	178.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-124.8	-95.2	-14.8	30.6	-30.6	0.0	0.0
	2	3	-152.9	-146.1	-3.4	41.5	-41.5	0.0	0.0
	3	4	-135.0	-126.4	-4.3	36.3	-36.3	0.0	0.0
	4	5	-164.2	-174.6	5.2	47.1	-47.1	0.0	0.0
	5	6	-72.0	-111.8	19.9	25.5	-25.5	0.0	0.0
12F	1	2	-227.3	-202.1	-12.6	59.6	-59.6	0.0	0.0
	2	3	-307.6	-296.5	-5.5	83.9	-83.9	0.0	0.0
	3	4	-297.7	-306.8	4.5	84.0	-84.0	0.0	0.0
	4	5	-237.2	-244.7	3.7	66.9	-66.9	0.0	0.0
	5	6	-202.6	-220.0	8.7	58.7	-58.7	0.0	0.0
11F	1	2	-324.6	-289.4	-17.6	85.3	-85.3	0.0	0.0
	2	3	-404.7	-392.9	-5.9	110.8	-110.8	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-394.2	-404.8	5.3	111.0	-111.0	0.0	0.0
	4	5	-303.1	-311.1	4.0	85.3	-85.3	0.0	0.0
	5	6	-293.0	-319.7	13.4	85.1	-85.1	0.0	0.0
10F	1	2	-449.5	-384.0	-32.8	115.8	-115.8	0.0	0.0
	2	3	-512.3	-495.8	-8.3	140.0	-140.0	0.0	0.0
	3	4	-493.9	-505.6	5.9	138.8	-138.8	0.0	0.0
	4	5	-413.1	-426.0	6.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
	5	6	-384.9	-440.4	27.7	114.6	-114.6	0.0	0.0
9F	1	2	-479.5	-413.7	-32.9	124.1	-124.1	0.0	0.0
	2	3	-543.6	-526.7	-8.4	148.7	-148.7	0.0	0.0
	3	4	-524.9	-538.4	6.7	147.7	-147.7	0.0	0.0
	4	5	-436.7	-449.6	6.4	123.1	-123.1	0.0	0.0
	5	6	-417.1	-471.3	27.1	123.4	-123.4	0.0	0.0
8F	1	2	-537.6	-463.7	-37.0	139.1	-139.1	0.0	0.0
	2	3	-588.6	-572.3	-8.1	161.2	-161.2	0.0	0.0
	3	4	-571.7	-587.3	7.8	161.0	-161.0	0.0	0.0
	4	5	-470.5	-482.7	6.1	132.4	-132.4	0.0	0.0
	5	6	-470.6	-531.3	30.3	139.1	-139.1	0.0	0.0
7F	1	2	-541.2	-469.1	-36.0	140.3	-140.3	0.0	0.0
	2	3	-588.3	-572.9	-7.7	161.3	-161.3	0.0	0.0
	3	4	-571.9	-587.5	7.8	161.0	-161.0	0.0	0.0
	4	5	-468.0	-479.6	5.8	131.6	-131.6	0.0	0.0
	5	6	-477.2	-535.9	29.4	140.7	-140.7	0.0	0.0
6F	1	2	-552.3	-480.4	-35.9	143.4	-143.4	0.0	0.0
	2	3	-590.6	-576.2	-7.2	162.1	-162.1	0.0	0.0
	3	4	-575.6	-591.8	8.1	162.1	-162.1	0.0	0.0
	4	5	-467.4	-478.1	5.3	131.3	-131.3	0.0	0.0
	5	6	-490.6	-548.8	29.1	144.4	-144.4	0.0	0.0
5F	1	2	-592.4	-514.8	-38.8	153.8	-153.8	0.0	0.0
	2	3	-611.3	-598.5	-6.4	168.0	-168.0	0.0	0.0
	3	4	-600.2	-618.1	9.0	169.2	-169.2	0.0	0.0
	4	5	-481.3	-490.7	4.7	135.0	-135.0	0.0	0.0
	5	6	-529.1	-591.5	31.2	155.6	-155.6	0.0	0.0
4F	1	2	-649.2	-579.7	-34.7	170.7	-170.7	0.0	0.0
	2	3	-681.4	-669.9	-5.8	187.7	-187.7	0.0	0.0
	3	4	-672.6	-690.5	9.0	189.3	-189.3	0.0	0.0
	4	5	-526.1	-534.2	4.0	147.3	-147.3	0.0	0.0
	5	6	-596.1	-650.6	27.2	173.1	-173.1	0.0	0.0
3F	1	2	-680.9	-622.3	-29.3	181.0	-181.0	0.0	0.0
	2	3	-729.0	-718.6	-5.2	201.1	-201.1	0.0	0.0
	3	4	-721.8	-738.6	8.4	202.8	-202.8	0.0	0.0
	4	5	-551.9	-559.0	3.5	154.3	-154.3	0.0	0.0
	5	6	-639.7	-684.5	22.4	183.9	-183.9	0.0	0.0
2F	1	2	-633.9	-571.3	-31.3	167.4	-167.4	0.0	0.0
	2	3	-641.3	-632.6	-4.3	176.9	-176.9	0.0	0.0
	3	4	-639.6	-657.8	9.1	180.2	-180.2	0.0	0.0
	4	5	-487.2	-492.8	2.8	136.1	-136.1	0.0	0.0
	5	6	-593.2	-640.7	23.7	171.4	-171.4	0.0	0.0
1F	1	2	-753.9	-540.8	-106.6	179.8	-179.8	0.0	0.0
	2	3	-413.9	-464.9	25.5	122.1	-122.1	0.0	0.0
	3	4	-497.0	-487.0	-5.0	136.7	-136.7	0.0	0.0
	4	5	-440.5	-391.1	-24.7	115.5	-115.5	0.0	0.0
	5	6	-529.3	-755.5	113.1	178.4	-178.4	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	81.3	52.8	-14.3	-33.5	33.5	-133.5	133.5
		2	53.0	53.7	0.4	-26.7	26.7	-207.6	207.6
		3	-4.7	-4.1	0.3	2.2	-2.2	-201.9	201.9
		4	-38.8	-39.8	-0.5	19.6	-19.6	-220.2	220.2
		5	-37.5	-32.2	2.6	17.4	-17.4	-220.8	220.8
		6	-61.7	-39.4	11.1	25.3	-25.3	-126.9	126.9
11F	12F	1	23.2	29.5	3.1	-13.2	13.2	-269.7	269.7
		2	50.0	50.3	0.1	-25.1	25.1	-426.7	426.7
		3	-2.7	-2.8	-0.1	1.4	-1.4	-458.7	458.7

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	4	-37.4	-38.2	-0.4	18.9	-18.9	-437.1	437.1
		5	-23.3	-24.0	-0.3	11.8	-11.8	-391.9	391.9
		6	-15.8	-20.8	-2.5	9.2	-9.2	-257.3	257.3
10F	11F	1	38.3	43.0	2.3	-20.1	20.1	-393.7	393.7
		2	51.1	56.8	2.8	-26.6	26.6	-630.1	630.1
		3	-3.3	-4.0	-0.3	1.8	-1.8	-697.1	697.1
		4	-38.8	-42.4	-1.8	20.0	-20.0	-635.7	635.7
		5	-26.6	-30.8	-2.1	14.2	-14.2	-546.8	546.8
		6	-26.9	-29.5	-1.3	13.9	-13.9	-375.6	375.6
9F	10F	1	44.3	44.3	-0.0	-22.1	22.1	-528.1	528.1
		2	58.6	59.0	0.2	-29.4	29.4	-844.0	844.0
		3	-4.7	-4.7	0.0	2.3	-2.3	-946.7	946.7
		4	-43.8	-44.3	-0.3	22.0	-22.0	-850.3	850.3
		5	-33.2	-33.0	0.1	16.6	-16.6	-714.8	714.8
		6	-30.3	-30.4	-0.0	15.2	-15.2	-502.2	502.2
8F	9F	1	40.4	40.8	0.2	-20.3	20.3	-663.6	663.6
		2	54.4	55.1	0.3	-27.4	27.4	-1059.9	1059.9
		3	-4.2	-4.3	-0.1	2.1	-2.1	-1197.8	1197.8
		4	-41.2	-42.0	-0.4	20.8	-20.8	-1065.8	1065.8
		5	-29.6	-29.9	-0.2	14.9	-14.9	-884.3	884.3
		6	-27.6	-28.1	-0.2	13.9	-13.9	-630.2	630.2
7F	8F	1	37.9	38.4	0.2	-18.9	18.9	-794.9	794.9
		2	51.4	52.3	0.5	-25.8	25.8	-1273.2	1273.2
		3	-3.8	-4.0	-0.1	1.9	-1.9	-1446.3	1446.3
		4	-39.1	-40.2	-0.5	19.7	-19.7	-1276.8	1276.8
		5	-26.9	-27.2	-0.2	13.5	-13.5	-1050.1	1050.1
		6	-25.8	-26.4	-0.3	13.0	-13.0	-754.6	754.6
6F	7F	1	33.6	34.2	0.3	-16.9	16.9	-924.3	924.3
		2	46.2	47.3	0.6	-23.4	23.4	-1486.4	1486.4
		3	-3.3	-3.5	-0.1	1.7	-1.7	-1694.9	1694.9
		4	-35.5	-36.7	-0.6	18.0	-18.0	-1485.7	1485.7
		5	-22.9	-23.3	-0.2	11.6	-11.6	-1214.8	1214.8
		6	-22.9	-23.6	-0.3	11.6	-11.6	-877.8	877.8
5F	6F	1	29.6	30.1	0.2	-14.9	14.9	-1050.0	1050.0
		2	41.4	42.2	0.4	-20.9	20.9	-1698.5	1698.5
		3	-2.9	-3.0	-0.1	1.5	-1.5	-1942.6	1942.6
		4	-32.4	-33.5	-0.5	16.5	-16.5	-1690.9	1690.9
		5	-19.2	-19.2	0.0	9.6	-9.6	-1376.7	1376.7
		6	-20.5	-21.2	-0.3	10.4	-10.4	-998.2	998.2
4F	5F	1	23.7	22.2	-0.7	-11.5	11.5	-1169.5	1169.5
		2	34.2	32.9	-0.7	-16.8	16.8	-1906.9	1906.9
		3	-2.4	-2.4	0.0	1.2	-1.2	-2187.4	2187.4
		4	-27.6	-26.8	0.4	13.6	-13.6	-1889.4	1889.4
		5	-14.6	-13.8	0.4	7.1	-7.1	-1533.1	1533.1
		6	-17.0	-16.1	0.4	8.3	-8.3	-1113.6	1113.6
3F	4F	1	24.8	23.5	-0.7	-12.1	12.1	-1286.7	1286.7
		2	37.5	35.0	-1.2	-18.1	18.1	-2119.1	2119.1
		3	-2.4	-2.3	0.0	1.2	-1.2	-2435.6	2435.6
		4	-31.1	-29.8	0.6	15.2	-15.2	-2090.2	2090.2
		5	-14.3	-13.1	0.6	6.8	-6.8	-1693.2	1693.2
		6	-18.2	-17.8	0.2	9.0	-9.0	-1227.5	1227.5
2F	3F	1	15.3	12.3	-1.5	-6.9	6.9	-1401.2	1401.2
		2	28.2	29.2	0.5	-14.3	14.3	-2330.7	2330.7
		3	-1.4	-1.8	-0.2	0.8	-0.8	-2683.5	2683.5
		4	-23.8	-24.9	-0.6	12.2	-12.2	-2287.2	2287.2
		5	-8.4	-8.1	0.1	4.1	-4.1	-1850.4	1850.4
		6	-11.6	-9.8	0.9	5.3	-5.3	-1339.4	1339.4
1F	2F	1	16.4	26.6	5.1	-9.7	9.7	-1511.7	1511.7
		2	14.7	7.1	-3.8	-4.9	4.9	-2538.2	2538.2
		3	-0.2	0.6	0.4	-0.1	0.1	-2929.9	2929.9
		4	-14.9	-11.8	1.6	6.0	-6.0	-2476.2	2476.2
		5	-1.5	1.9	1.7	-0.1	0.1	-2000.2	2000.2
		6	-15.1	-25.9	-5.4	9.2	-9.2	-1449.2	1449.2

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-124.8	-57.8	33.5	45.7	-45.7	34.7	-34.7
		2	-248.1	-189.2	29.4	109.3	-109.3	7.3	-7.3
		3	-281.2	-228.6	26.3	127.5	-127.5	-5.4	5.4
		4	-290.6	-216.6	37.0	126.8	-126.8	15.2	-15.2
		5	-246.6	-169.3	38.7	104.0	-104.0	-22.0	22.0
		6	-111.8	-50.9	30.4	40.7	-40.7	-29.8	29.8
11F	12F	1	-169.5	-117.7	25.9	71.8	-71.8	98.7	-98.7
		2	-320.5	-289.8	15.4	152.6	-152.6	25.9	-25.9
		3	-365.6	-337.1	14.3	175.7	-175.7	-5.9	5.9
		4	-327.4	-295.9	15.8	155.8	-155.8	4.4	-4.4
		5	-278.0	-243.8	17.1	130.5	-130.5	-30.2	30.2
		6	-169.0	-116.2	26.4	71.3	-71.3	-92.8	92.8
10F	11F	1	-206.9	-239.7	-16.4	110.3	-110.3	188.9	-188.9
		2	-404.3	-456.7	-26.2	212.6	-212.6	46.3	-46.3
		3	-450.1	-503.8	-26.8	235.5	-235.5	-5.9	5.9
		4	-412.0	-467.2	-27.6	217.1	-217.1	-15.5	15.5
		5	-360.3	-413.2	-26.5	191.0	-191.0	-30.7	30.7
		6	-203.5	-235.3	-15.9	108.4	-108.4	-183.0	183.0
9F	10F	1	-209.8	-207.8	1.0	104.4	-104.4	308.8	-308.8
		2	-439.6	-445.0	-2.7	221.1	-221.1	64.4	-64.4
		3	-485.9	-493.0	-3.6	244.7	-244.7	-7.5	7.5
		4	-451.5	-456.1	-2.3	226.9	-226.9	-31.5	31.5
		5	-397.7	-400.6	-1.4	199.6	-199.6	-32.3	32.3
		6	-205.1	-203.2	0.9	102.1	-102.1	-301.8	301.8
8F	9F	1	-271.7	-259.9	5.9	132.9	-132.9	434.5	-434.5
		2	-512.4	-516.5	-2.1	257.2	-257.2	81.3	-81.3
		3	-558.6	-563.7	-2.5	280.6	-280.6	-9.5	9.5
		4	-519.0	-521.2	-1.1	260.0	-260.0	-49.3	49.3
		5	-466.1	-467.3	-0.6	233.4	-233.4	-30.0	30.0
		6	-268.1	-256.5	5.8	131.1	-131.1	-426.8	426.8
7F	8F	1	-277.7	-293.0	-7.6	141.8	-141.8	573.2	-573.2
		2	-535.7	-560.5	-12.4	272.3	-272.3	94.9	-94.9
		3	-580.3	-606.4	-13.0	294.8	-294.8	-11.2	11.2
		4	-536.7	-560.7	-12.0	272.6	-272.6	-71.0	71.0
		5	-486.0	-508.6	-11.3	247.1	-247.1	-20.3	20.3
		6	-274.8	-290.1	-7.6	140.3	-140.3	-565.6	565.6
6F	7F	1	-248.2	-263.2	-7.5	127.8	-127.8	708.6	-708.6
		2	-497.0	-526.2	-14.6	255.8	-255.8	104.8	-104.8
		3	-538.3	-569.0	-15.3	276.8	-276.8	-13.9	13.9
		4	-494.8	-522.6	-13.9	254.4	-254.4	-92.8	92.8
		5	-448.2	-474.3	-13.1	230.6	-230.6	-5.7	5.7
		6	-245.9	-261.0	-7.5	126.7	-126.7	-701.3	701.3
5F	6F	1	-289.1	-295.2	-3.1	146.1	-146.1	843.1	-843.1
		2	-544.9	-571.7	-13.4	279.1	-279.1	111.0	-111.0
		3	-582.8	-610.5	-13.8	298.3	-298.3	-17.1	17.1
		4	-536.6	-560.2	-11.8	274.2	-274.2	-115.7	115.7
		5	-494.4	-517.2	-11.4	252.9	-252.9	14.8	-14.8
		6	-287.8	-294.3	-3.2	145.5	-145.5	-836.7	836.7
4F	5F	1	-297.1	-308.3	-5.6	151.4	-151.4	986.5	-986.5
		2	-554.4	-571.4	-8.5	281.5	-281.5	112.7	-112.7
		3	-588.2	-605.9	-8.9	298.5	-298.5	-19.5	19.5
		4	-539.2	-554.2	-7.5	273.3	-273.3	-142.4	142.4
		5	-502.5	-517.0	-7.3	254.9	-254.9	43.6	-43.6
		6	-297.2	-308.6	-5.7	151.5	-151.5	-981.8	981.8
3F	4F	1	-340.9	-358.8	-8.9	174.9	-174.9	1148.7	-1148.7
		2	-689.7	-709.5	-9.9	349.8	-349.8	115.7	-115.7
		3	-736.5	-757.5	-10.5	373.5	-373.5	-21.8	21.8
		4	-662.5	-680.7	-9.1	335.8	-335.8	-176.1	176.1
		5	-613.3	-630.6	-8.7	311.0	-311.0	78.5	-78.5
		6	-341.9	-359.8	-8.9	175.4	-175.4	-1146.3	1146.3
2F	3F	1	-322.2	-376.1	-27.0	174.6	-174.6	1322.5	-1322.5
		2	-641.8	-721.0	-39.6	340.7	-340.7	123.8	-123.8
		3	-682.9	-762.2	-39.7	361.3	-361.3	-23.4	23.4
		4	-609.8	-683.1	-36.6	323.2	-323.2	-217.5	217.5
		5	-568.1	-642.0	-36.9	302.5	-302.5	116.1	-116.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	6	-324.7	-380.0	-27.7	176.2	-176.2	-1323.0	1323.0
1F	2F	1	-257.8	-753.9	-248.1	227.4	-227.4	1481.5	-1481.5
		2	-491.6	-954.7	-231.6	325.0	-325.0	123.0	-123.0
		3	-509.9	-961.9	-226.0	330.7	-330.7	-23.4	23.4
		4	-461.9	-927.4	-232.8	312.2	-312.2	-256.4	256.4
		5	-444.0	-920.4	-238.2	306.6	-306.6	159.3	-159.3
		6	-260.6	-755.5	-247.4	228.3	-228.3	-1485.9	1485.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	124.8	57.8	-33.5	-45.7	45.7	-34.7	34.7
		2	248.1	189.2	-29.4	-109.3	109.3	-7.3	7.3
		3	281.2	228.6	-26.3	-127.5	127.5	5.4	-5.4
		4	290.6	216.6	-37.0	-126.8	126.8	-15.2	15.2
		5	246.6	169.3	-38.7	-104.0	104.0	22.0	-22.0
		6	111.8	50.9	-30.4	-40.7	40.7	29.8	-29.8
11F	12F	1	169.5	117.7	-25.9	-71.8	71.8	-98.7	98.7
		2	320.5	289.8	-15.4	-152.6	152.6	-25.9	25.9
		3	365.6	337.1	-14.3	-175.7	175.7	5.9	-5.9
		4	327.4	295.9	-15.8	-155.8	155.8	-4.4	4.4
		5	278.0	243.8	-17.1	-130.5	130.5	30.2	-30.2
		6	169.0	116.2	-26.4	-71.3	71.3	92.8	-92.8
10F	11F	1	206.9	239.7	16.4	-110.3	110.3	-188.9	188.9
		2	404.3	456.7	26.2	-212.6	212.6	-46.3	46.3
		3	450.1	503.8	26.8	-235.5	235.5	5.9	-5.9
		4	412.0	467.2	27.6	-217.1	217.1	15.5	-15.5
		5	360.3	413.2	26.5	-191.0	191.0	30.7	-30.7
		6	203.5	235.3	15.9	-108.4	108.4	183.0	-183.0
9F	10F	1	209.8	207.8	-1.0	-104.4	104.4	-308.8	308.8
		2	439.6	445.0	2.7	-221.1	221.1	-64.4	64.4
		3	485.9	493.0	3.6	-244.7	244.7	7.5	-7.5
		4	451.5	456.1	2.3	-226.9	226.9	31.5	-31.5
		5	397.7	400.6	1.4	-199.6	199.6	32.3	-32.3
		6	205.1	203.2	-0.9	-102.1	102.1	301.8	-301.8
8F	9F	1	271.7	259.9	-5.9	-132.9	132.9	-434.5	434.5
		2	512.4	516.5	2.1	-257.2	257.2	-81.3	81.3
		3	558.6	563.7	2.5	-280.6	280.6	9.5	-9.5
		4	519.0	521.2	1.1	-260.0	260.0	49.3	-49.3
		5	466.1	467.3	0.6	-233.4	233.4	30.0	-30.0
		6	268.1	256.5	-5.8	-131.1	131.1	426.8	-426.8
7F	8F	1	277.7	293.0	7.6	-141.8	141.8	-573.2	573.2
		2	535.7	560.5	12.4	-272.3	272.3	-94.9	94.9
		3	580.3	606.4	13.0	-294.8	294.8	11.2	-11.2
		4	536.7	560.7	12.0	-272.6	272.6	71.0	-71.0
		5	486.0	508.6	11.3	-247.1	247.1	20.3	-20.3
		6	274.8	290.1	7.6	-140.3	140.3	565.6	-565.6
6F	7F	1	248.2	263.2	7.5	-127.8	127.8	-708.6	708.6
		2	497.0	526.2	14.6	-255.8	255.8	-104.8	104.8
		3	538.3	569.0	15.3	-276.8	276.8	13.9	-13.9
		4	494.8	522.6	13.9	-254.4	254.4	92.8	-92.8
		5	448.2	474.3	13.1	-230.6	230.6	5.7	-5.7
		6	245.9	261.0	7.5	-126.7	126.7	701.3	-701.3
5F	6F	1	289.1	295.2	3.1	-146.1	146.1	-843.1	843.1
		2	544.9	571.7	13.4	-279.1	279.1	-111.0	111.0
		3	582.8	610.5	13.8	-298.3	298.3	17.1	-17.1
		4	536.6	560.2	11.8	-274.2	274.2	115.7	-115.7
		5	494.4	517.2	11.4	-252.9	252.9	-14.8	14.8
		6	287.8	294.3	3.2	-145.5	145.5	836.7	-836.7
4F	5F	1	297.1	308.3	5.6	-151.4	151.4	-986.5	986.5
		2	554.4	571.4	8.5	-281.5	281.5	-112.7	112.7
		3	588.2	605.9	8.9	-298.5	298.5	19.5	-19.5
		4	539.2	554.2	7.5	-273.3	273.3	142.4	-142.4
		5	502.5	517.0	7.3	-254.9	254.9	-43.6	43.6
		6	297.2	308.6	5.7	-151.5	151.5	981.8	-981.8
3F	4F	1	340.9	358.8	8.9	-174.9	174.9	-1148.7	1148.7

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	2	689.7	709.5	9.9	-349.8	349.8	-115.7	115.7
		3	736.5	757.5	10.5	-373.5	373.5	21.8	-21.8
		4	662.5	680.7	9.1	-335.8	335.8	176.1	-176.1
		5	613.3	630.6	8.7	-311.0	311.0	-78.5	78.5
		6	341.9	359.8	8.9	-175.4	175.4	1146.3	-1146.3
2F	3F	1	322.2	376.1	27.0	-174.6	174.6	-1322.5	1322.5
		2	641.8	721.0	39.6	-340.7	340.7	-123.8	123.8
		3	682.9	762.2	39.7	-361.3	361.3	23.4	-23.4
		4	609.8	683.1	36.6	-323.2	323.2	217.5	-217.5
		5	568.1	642.0	36.9	-302.5	302.5	-116.1	116.1
		6	324.7	380.0	27.7	-176.2	176.2	1323.0	-1323.0
1F	2F	1	257.8	753.9	248.1	-227.4	227.4	-1481.5	1481.5
		2	491.6	954.7	231.6	-325.0	325.0	-123.0	123.0
		3	509.9	961.9	226.0	-330.7	330.7	23.4	-23.4
		4	461.9	927.4	232.8	-312.2	312.2	256.4	-256.4
		5	444.0	920.4	238.2	-306.6	306.6	-159.3	159.3
		6	260.6	755.5	247.4	-228.3	228.3	1485.9	-1485.9

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-445.5	506.7	364.5	194.3	202.8	0.0	0.0
	B	C	-185.4	120.2	37.4	91.1	73.0	0.0	0.0
12F	A	B	-473.9	417.6	266.3	173.7	165.9	0.0	0.0
	B	C	-29.7	162.1	46.0	41.5	93.3	0.0	0.0
11F	A	B	-451.2	413.8	279.6	172.4	167.2	0.0	0.0
	B	C	-74.5	130.3	39.6	52.1	82.7	0.0	0.0
10F	A	B	-459.4	426.4	269.1	172.1	167.5	0.0	0.0
	B	C	-51.0	140.2	46.4	47.5	87.3	0.0	0.0
9F	A	B	-461.5	433.8	264.4	171.7	167.8	0.0	0.0
	B	C	-40.9	143.3	49.8	45.6	89.1	0.0	0.0
8F	A	B	-457.6	434.4	266.1	171.4	168.1	0.0	0.0
	B	C	-52.3	135.9	47.9	48.2	86.5	0.0	0.0
7F	A	B	-463.2	435.1	275.4	175.2	171.3	0.0	0.0
	B	C	-49.8	133.1	50.5	48.3	86.5	0.0	0.0
6F	A	B	-462.3	442.0	272.4	174.7	171.8	0.0	0.0
	B	C	-54.4	127.2	51.2	49.8	85.0	0.0	0.0
5F	A	B	-455.7	447.0	273.3	173.8	172.6	0.0	0.0
	B	C	-67.8	115.8	50.2	53.2	81.6	0.0	0.0
4F	A	B	-455.5	451.7	271.0	173.5	173.0	0.0	0.0
	B	C	-76.4	110.2	48.7	55.2	79.6	0.0	0.0
3F	A	B	-452.5	456.1	270.3	173.0	173.5	0.0	0.0
	B	C	-86.8	103.3	46.9	57.6	77.2	0.0	0.0
2F	A	B	-449.2	472.7	268.3	172.9	176.2	0.0	0.0
	B	C	-92.7	95.5	49.0	60.1	75.9	0.0	0.0
1F	A	B	-340.3	1006.5	789.5	328.1	420.7	0.0	0.0
	B	C	-716.5	47.9	-59.6	256.1	70.4	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	261.5	246.4	7.5	-35.3	35.3	0.0	0.0
	B	C	145.3	180.8	-17.8	-45.3	45.3	0.0	0.0
12F	A	B	443.2	420.6	11.3	-60.0	60.0	0.0	0.0
	B	C	367.3	385.9	-9.3	-104.6	104.6	0.0	0.0
11F	A	B	551.5	515.2	18.1	-74.1	74.1	0.0	0.0
	B	C	503.4	533.6	-15.1	-144.0	144.0	0.0	0.0
10F	A	B	554.1	528.9	12.6	-75.2	75.2	0.0	0.0
	B	C	524.5	527.2	-1.3	-146.1	146.1	0.0	0.0
9F	A	B	565.4	546.8	9.3	-77.2	77.2	0.0	0.0
	B	C	547.3	523.4	11.9	-148.7	148.7	0.0	0.0
8F	A	B	630.3	603.4	13.5	-85.7	85.7	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	633.8	607.6	13.1	-172.4	172.4	0.0	0.0
7F	A	B	959.0	927.1	15.9	-131.0	131.0	0.0	0.0
	B	C	647.9	627.3	10.3	-177.1	177.1	0.0	0.0
6F	A	B	1011.9	980.1	15.9	-138.3	138.3	0.0	0.0
	B	C	704.2	663.9	20.1	-190.0	190.0	0.0	0.0
5F	A	B	1040.3	1004.7	17.8	-142.0	142.0	0.0	0.0
	B	C	749.9	706.0	22.0	-202.2	202.2	0.0	0.0
4F	A	B	1009.9	976.8	16.5	-138.0	138.0	0.0	0.0
	B	C	776.6	749.5	13.5	-211.9	211.9	0.0	0.0
3F	A	B	970.6	938.1	16.2	-132.6	132.6	0.0	0.0
	B	C	784.2	770.2	7.0	-215.9	215.9	0.0	0.0
2F	A	B	876.2	849.8	13.2	-119.9	119.9	0.0	0.0
	B	C	738.8	723.6	7.6	-203.1	203.1	0.0	0.0
1F	A	B	1366.2	965.4	200.4	-161.9	161.9	0.0	0.0
	B	C	873.7	806.9	33.4	-233.4	233.4	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-261.5	-246.4	-7.5	35.3	-35.3	0.0	0.0
	B	C	-145.3	-180.8	17.8	45.3	-45.3	0.0	0.0
12F	A	B	-443.2	-420.6	-11.3	60.0	-60.0	0.0	0.0
	B	C	-367.3	-385.9	9.3	104.6	-104.6	0.0	0.0
11F	A	B	-551.5	-515.2	-18.1	74.1	-74.1	0.0	0.0
	B	C	-503.4	-533.6	15.1	144.0	-144.0	0.0	0.0
10F	A	B	-554.1	-528.9	-12.6	75.2	-75.2	0.0	0.0
	B	C	-524.5	-527.2	1.3	146.1	-146.1	0.0	0.0
9F	A	B	-565.4	-546.8	-9.3	77.2	-77.2	0.0	0.0
	B	C	-547.3	-523.4	-11.9	148.7	-148.7	0.0	0.0
8F	A	B	-630.3	-603.4	-13.5	85.7	-85.7	0.0	0.0
	B	C	-633.8	-607.6	-13.1	172.4	-172.4	0.0	0.0
7F	A	B	-959.0	-927.1	-15.9	131.0	-131.0	0.0	0.0
	B	C	-647.9	-627.3	-10.3	177.1	-177.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1011.9	-980.1	-15.9	138.3	-138.3	0.0	0.0
	B	C	-704.2	-663.9	-20.1	190.0	-190.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1040.3	-1004.7	-17.8	142.0	-142.0	0.0	0.0
	B	C	-749.9	-706.0	-22.0	202.2	-202.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1009.9	-976.8	-16.5	138.0	-138.0	0.0	0.0
	B	C	-776.6	-749.5	-13.5	211.9	-211.9	0.0	0.0
3F	A	B	-970.6	-938.1	-16.2	132.6	-132.6	0.0	0.0
	B	C	-784.2	-770.2	-7.0	215.9	-215.9	0.0	0.0
2F	A	B	-876.2	-849.8	-13.2	119.9	-119.9	0.0	0.0
	B	C	-738.8	-723.6	-7.6	203.1	-203.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1366.2	-965.4	-200.4	161.9	-161.9	0.0	0.0
	B	C	-873.7	-806.9	-33.4	233.4	-233.4	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	445.5	284.3	-80.6	-182.4	182.4	-267.2	267.2
		B	-321.3	-245.3	38.0	141.6	-141.6	-405.1	405.1
		C	-120.2	-103.9	8.2	56.0	-56.0	-133.5	133.5
11F	12F	A	189.6	219.7	15.0	-102.3	102.3	-528.6	528.6
		B	-142.6	-162.4	-9.9	76.2	-76.2	-735.2	735.2
		C	-58.2	-60.6	-1.2	29.7	-29.7	-269.7	269.7
10F	11F	A	231.5	210.6	-10.4	-109.2	109.2	-785.5	785.5
		B	-177.0	-155.2	10.9	82.0	-82.0	-1072.0	1072.0
		C	-69.8	-67.2	1.3	33.8	-33.8	-393.7	393.7
9F	10F	A	248.8	239.4	-4.7	-122.0	122.0	-1059.4	1059.4
		B	-220.2	-207.2	6.5	106.9	-106.9	-1426.8	1426.8
		C	-73.0	-74.4	-0.7	36.9	-36.9	-528.1	528.1
8F	9F	A	222.1	235.9	6.9	-114.5	114.5	-1338.2	1338.2
		B	-185.6	-197.6	-6.0	95.8	-95.8	-1786.2	1786.2
		C	-68.9	-69.7	-0.4	34.7	-34.7	-663.6	663.6
7F	8F	A	221.8	218.6	-1.6	-109.4	109.4	-1612.4	1612.4
		B	-184.5	-178.3	3.1	90.1	-90.1	-2142.2	2142.2

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	C	-66.2	-68.6	-1.2	33.5	-33.5	-794.9	794.9
6F	7F	A	244.6	234.7	-5.0	-119.8	119.8	-1887.9	1887.9
		B	-207.0	-198.0	4.5	101.3	-101.3	-2497.9	2497.9
		C	-64.5	-66.9	-1.2	32.8	-32.8	-924.3	924.3
5F	6F	A	227.6	231.3	1.8	-114.7	114.7	-2159.2	2159.2
		B	-189.6	-191.3	-0.9	95.2	-95.2	-2850.5	2850.5
		C	-60.3	-62.7	-1.2	30.7	-30.7	-1050.0	1050.0
4F	5F	A	224.4	214.0	-5.2	-109.6	109.6	-2423.8	2423.8
		B	-187.9	-183.8	2.0	92.9	-92.9	-3198.7	3198.7
		C	-53.1	-52.3	0.4	26.3	-26.3	-1169.5	1169.5
3F	4F	A	241.5	237.6	-2.0	-119.8	119.8	-2684.5	2684.5
		B	-191.6	-190.6	0.5	95.5	-95.5	-3543.2	3543.2
		C	-57.9	-55.5	1.2	28.3	-28.3	-1286.7	1286.7
2F	3F	A	214.9	207.3	-3.8	-105.6	105.6	-2941.1	2941.1
		B	-178.7	-160.0	9.3	84.7	-84.7	-3884.6	3884.6
		C	-47.9	-48.6	-0.4	24.1	-24.1	-1401.2	1401.2
1F	2F	A	241.8	340.3	49.2	-130.8	130.8	-3191.9	3191.9
		B	-220.0	-290.0	-35.0	114.6	-114.6	-4221.7	4221.7
		C	-46.9	-47.9	-0.5	21.3	-21.3	-1511.7	1511.7

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-261.5	-125.2	68.1	96.7	-96.7	45.7	-45.7
		B	-391.6	-268.7	61.5	165.1	-165.1	1.4	-1.4
		C	-180.8	-108.4	36.2	72.3	-72.3	-47.6	47.6
11F	12F	A	-318.0	-227.4	45.3	136.3	-136.3	119.9	-119.9
		B	-519.2	-453.9	32.6	243.3	-243.3	34.2	-34.2
		C	-277.4	-223.0	27.2	125.1	-125.1	-155.0	155.0
10F	11F	A	-324.2	-336.9	-6.3	163.2	-163.2	207.5	-207.5
		B	-564.7	-554.9	4.9	276.4	-276.4	92.7	-92.7
		C	-310.5	-325.8	-7.6	157.1	-157.1	-301.5	301.5
9F	10F	A	-217.2	-219.2	-1.0	109.1	-109.1	302.9	-302.9
		B	-498.5	-483.5	7.5	245.5	-245.5	146.1	-146.1
		C	-201.4	-221.3	-9.9	105.7	-105.7	-450.8	450.8
8F	9F	A	-346.2	-263.9	41.1	152.5	-152.5	401.7	-401.7
		B	-610.6	-569.3	20.6	295.0	-295.0	198.8	-198.8
		C	-302.1	-290.3	5.9	148.1	-148.1	-602.5	602.5
7F	8F	A	-366.4	-434.0	-33.8	198.9	-198.9	507.2	-507.2
		B	-667.9	-720.5	-26.3	345.0	-345.0	268.1	-268.1
		C	-317.3	-330.0	-6.4	160.8	-160.8	-777.7	777.7
6F	7F	A	-525.0	-473.2	25.9	249.5	-249.5	657.4	-657.4
		B	-854.5	-802.6	25.9	414.3	-414.3	297.6	-297.6
		C	-297.3	-317.1	-9.9	153.6	-153.6	-957.3	957.3
5F	6F	A	-538.7	-508.9	14.9	261.9	-261.9	813.1	-813.1
		B	-881.6	-863.7	8.9	436.3	-436.3	334.5	-334.5
		C	-346.9	-364.3	-8.7	177.8	-177.8	-1149.7	1149.7
4F	5F	A	-531.4	-569.6	-19.1	275.2	-275.2	969.3	-969.3
		B	-890.9	-921.3	-15.2	453.0	-453.0	382.8	-382.8
		C	-341.7	-358.5	-8.4	175.1	-175.1	-1353.9	1353.9
3F	4F	A	-440.3	-493.3	-26.5	233.4	-233.4	1118.0	-1118.0
		B	-832.1	-882.8	-25.3	428.7	-428.7	448.2	-448.2
		C	-391.0	-413.4	-11.2	201.1	-201.1	-1567.7	1567.7
2F	3F	A	-477.3	-604.1	-63.4	270.4	-270.4	1257.8	-1257.8
		B	-839.5	-944.0	-52.3	445.9	-445.9	525.8	-525.8
		C	-356.8	-422.4	-32.8	194.8	-194.8	-1785.1	1785.1
1F	2F	A	-272.1	-1366.2	-547.1	368.2	-368.2	1380.8	-1380.8
		B	-644.6	-1839.1	-597.3	558.1	-558.1	606.4	-606.4
		C	-301.2	-806.9	-252.8	249.0	-249.0	-1988.6	1988.6

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	261.5	125.2	-68.1	-96.7	96.7	-45.7	45.7
		B	391.6	268.7	-61.5	-165.1	165.1	-1.4	1.4
		C	180.8	108.4	-36.2	-72.3	72.3	47.6	-47.6

* 1 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	318.0	227.4	-45.3	-136.3	136.3	-119.9	119.9
		B	519.2	453.9	-32.6	-243.3	243.3	-34.2	34.2
		C	277.4	223.0	-27.2	-125.1	125.1	-155.0	-155.0
10F	11F	A	324.2	336.9	6.3	-163.2	163.2	-207.5	207.5
		B	564.7	554.9	-4.9	-276.4	276.4	-92.7	92.7
		C	310.5	325.8	7.6	-157.1	157.1	301.5	-301.5
9F	10F	A	217.2	219.2	1.0	-109.1	109.1	-302.9	302.9
		B	498.5	483.5	-7.5	-245.5	245.5	-146.1	146.1
		C	201.4	221.3	9.9	-105.7	105.7	450.8	-450.8
8F	9F	A	346.2	263.9	-41.1	-152.5	152.5	-401.7	401.7
		B	610.6	569.3	-20.6	-295.0	295.0	-198.8	198.8
		C	302.1	290.3	-5.9	-148.1	148.1	602.5	-602.5
7F	8F	A	366.4	434.0	33.8	-198.9	198.9	-507.2	507.2
		B	667.9	720.5	26.3	-345.0	345.0	-268.1	268.1
		C	317.3	330.0	6.4	-160.8	160.8	777.7	-777.7
6F	7F	A	525.0	473.2	-25.9	-249.5	249.5	-657.4	657.4
		B	854.5	802.6	-25.9	-414.3	414.3	-297.6	297.6
		C	297.3	317.1	9.9	-153.6	153.6	957.3	-957.3
5F	6F	A	538.7	508.9	-14.9	-261.9	261.9	-813.1	813.1
		B	881.6	863.7	-8.9	-436.3	436.3	-334.5	334.5
		C	346.9	364.3	8.7	-177.8	177.8	1149.7	-1149.7
4F	5F	A	531.4	569.6	19.1	-275.2	275.2	-969.3	969.3
		B	890.9	921.3	15.2	-453.0	453.0	-382.8	382.8
		C	341.7	358.5	8.4	-175.1	175.1	1353.9	-1353.9
3F	4F	A	440.3	493.3	26.5	-233.4	233.4	-1118.0	1118.0
		B	832.1	882.8	25.3	-428.7	428.7	-448.2	448.2
		C	391.0	413.4	11.2	-201.1	201.1	1567.7	-1567.7
2F	3F	A	477.3	604.1	63.4	-270.4	270.4	-1257.8	1257.8
		B	839.5	944.0	52.3	-445.9	445.9	-525.8	525.8
		C	356.8	422.4	32.8	-194.8	194.8	1785.1	-1785.1
1F	2F	A	272.1	1366.2	547.1	-368.2	368.2	-1380.8	1380.8
		B	644.6	1839.1	597.3	-558.1	558.1	-606.4	606.4
		C	301.2	806.9	252.8	-249.0	249.0	1988.6	-1988.6

* 2 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-780.1	925.9	752.0	365.8	386.1	0.0	0.0
	B	C	-401.2	180.5	64.6	180.8	119.5	0.0	0.0
12F	A	B	-859.6	739.1	507.1	315.2	298.5	0.0	0.0
	B	C	-116.7	272.4	96.0	97.7	158.0	0.0	0.0
11F	A	B	-793.4	731.7	543.9	311.1	302.5	0.0	0.0
	B	C	-197.3	226.2	78.8	115.3	140.4	0.0	0.0
10F	A	B	-839.6	681.0	570.3	324.6	302.5	0.0	0.0
	B	C	-128.3	245.8	103.5	103.0	152.7	0.0	0.0
9F	A	B	-860.9	701.9	549.2	324.6	302.5	0.0	0.0
	B	C	-120.5	247.7	106.5	101.7	154.1	0.0	0.0
8F	A	B	-841.1	709.2	555.5	322.7	304.4	0.0	0.0
	B	C	-136.6	236.8	103.9	105.4	150.3	0.0	0.0
7F	A	B	-844.8	726.1	552.0	323.7	307.2	0.0	0.0
	B	C	-139.4	230.1	105.8	106.7	149.0	0.0	0.0
6F	A	B	-840.3	746.9	543.9	321.9	309.0	0.0	0.0
	B	C	-148.9	220.4	105.9	109.4	146.3	0.0	0.0
5F	A	B	-818.2	764.4	546.2	319.2	311.7	0.0	0.0
	B	C	-169.4	203.0	104.4	114.7	141.1	0.0	0.0
4F	A	B	-816.0	781.7	538.7	317.8	313.1	0.0	0.0
	B	C	-177.9	205.9	101.8	117.2	142.0	0.0	0.0
3F	A	B	-804.2	800.9	535.0	315.7	315.2	0.0	0.0
	B	C	-197.7	198.2	95.8	121.0	138.2	0.0	0.0
2F	A	B	-780.0	840.3	527.3	311.3	319.6	0.0	0.0
	B	C	-220.2	170.1	98.6	128.0	131.2	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	A	B	-489.5	1348.0	1098.9	436.9	556.1	0.0	0.0
	B	C	-949.3	68.5	-90.8	322.6	78.0	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	327.2	303.8	11.7	-43.8	43.8	0.0	0.0
	B	C	155.1	201.3	-23.1	-49.5	49.5	0.0	0.0
12F	A	B	592.2	554.7	18.8	-79.6	79.6	0.0	0.0
	B	C	404.7	440.4	-17.9	-117.4	117.4	0.0	0.0
11F	A	B	774.0	708.3	32.9	-102.9	102.9	0.0	0.0
	B	C	558.4	602.7	-22.1	-161.3	161.3	0.0	0.0
10F	A	B	1494.6	1432.9	30.8	-203.3	203.3	0.0	0.0
	B	C	513.3	575.1	-30.9	-151.2	151.2	0.0	0.0
9F	A	B	1718.6	1658.1	30.3	-234.5	234.5	0.0	0.0
	B	C	576.3	579.1	-1.4	-160.5	160.5	0.0	0.0
8F	A	B	1855.8	1781.0	37.4	-252.6	252.6	0.0	0.0
	B	C	652.7	666.9	-7.1	-183.3	183.3	0.0	0.0
7F	A	B	2045.8	1973.6	36.1	-279.1	279.1	0.0	0.0
	B	C	696.3	696.8	-0.2	-193.5	193.5	0.0	0.0
6F	A	B	2159.9	2086.3	36.8	-294.9	294.9	0.0	0.0
	B	C	746.6	729.0	8.8	-205.0	205.0	0.0	0.0
5F	A	B	2235.8	2164.5	35.6	-305.6	305.6	0.0	0.0
	B	C	805.0	789.7	7.6	-221.5	221.5	0.0	0.0
4F	A	B	2171.5	2057.1	57.2	-293.7	293.7	0.0	0.0
	B	C	1166.7	1123.1	21.8	-318.0	318.0	0.0	0.0
3F	A	B	2130.2	2023.5	53.4	-288.5	288.5	0.0	0.0
	B	C	1222.3	1220.2	1.0	-339.2	339.2	0.0	0.0
2F	A	B	1863.9	1773.4	45.3	-252.6	252.6	0.0	0.0
	B	C	1104.4	1100.5	1.9	-306.2	306.2	0.0	0.0
1F	A	B	1656.5	1190.4	233.0	-197.7	197.7	0.0	0.0
	B	C	1035.1	924.4	55.3	-272.1	272.1	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-327.2	-303.8	-11.7	43.8	-43.8	0.0	0.0
	B	C	-155.1	-201.3	23.1	49.5	-49.5	0.0	0.0
12F	A	B	-592.2	-554.7	-18.8	79.6	-79.6	0.0	0.0
	B	C	-404.7	-440.4	17.9	117.4	-117.4	0.0	0.0
11F	A	B	-774.0	-708.3	-32.9	102.9	-102.9	0.0	0.0
	B	C	-558.4	-602.7	22.1	161.3	-161.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1494.6	-1432.9	-30.8	203.3	-203.3	0.0	0.0
	B	C	-513.3	-575.1	30.9	151.2	-151.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1718.6	-1658.1	-30.3	234.5	-234.5	0.0	0.0
	B	C	-576.3	-579.1	1.4	160.5	-160.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1855.8	-1781.0	-37.4	252.6	-252.6	0.0	0.0
	B	C	-652.7	-666.9	7.1	183.3	-183.3	0.0	0.0
7F	A	B	-2045.8	-1973.6	-36.1	279.1	-279.1	0.0	0.0
	B	C	-696.3	-696.8	0.2	193.5	-193.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2159.9	-2086.3	-36.8	294.9	-294.9	0.0	0.0
	B	C	-746.6	-729.0	-8.8	205.0	-205.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2235.8	-2164.5	-35.6	305.6	-305.6	0.0	0.0
	B	C	-805.0	-789.7	-7.6	221.5	-221.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2171.5	-2057.1	-57.2	293.7	-293.7	0.0	0.0
	B	C	-1166.7	-1123.1	-21.8	318.0	-318.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2130.2	-2023.5	-53.4	288.5	-288.5	0.0	0.0
	B	C	-1222.3	-1220.2	-1.0	339.2	-339.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1863.9	-1773.4	-45.3	252.6	-252.6	0.0	0.0
	B	C	-1104.4	-1100.5	-1.9	306.2	-306.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1656.5	-1190.4	-233.0	197.7	-197.7	0.0	0.0
	B	C	-1035.1	-924.4	-55.3	272.1	-272.1	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	780.1	516.3	-131.9	-324.1	324.1	-442.1	442.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	B	-524.8	-386.3	69.2	227.8	-227.8	-698.1	698.1
		C	-180.5	-161.7	9.4	85.5	-85.5	-207.6	207.6
11F	12F	A	343.3	394.6	25.7	-184.5	184.5	-826.4	826.4
		B	-236.0	-267.7	-15.8	125.9	-125.9	-1193.6	1193.6
		C	-110.7	-108.0	1.3	54.7	-54.7	-426.7	426.7
10F	11F	A	398.8	337.3	-30.7	-181.8	181.8	-1209.7	1209.7
		B	-266.7	-211.8	27.4	118.2	-118.2	-1715.8	1715.8
		C	-118.3	-119.5	-0.6	58.7	-58.7	-630.1	630.1
9F	10F	A	502.3	417.9	-42.2	-230.0	230.0	-1598.4	1598.4
		B	-340.9	-282.7	29.1	155.9	-155.9	-2212.5	2212.5
		C	-126.3	-128.2	-1.0	63.6	-63.6	-844.0	844.0
8F	9F	A	443.1	397.9	-22.6	-210.2	210.2	-1989.9	1989.9
		B	-298.7	-269.5	14.6	142.0	-142.0	-2710.1	2710.1
		C	-119.4	-121.4	-1.0	60.2	-60.2	-1059.9	1059.9
7F	8F	A	443.3	383.0	-30.1	-205.3	205.3	-2383.5	2383.5
		B	-303.1	-259.9	21.6	139.9	-139.9	-3219.0	3219.0
		C	-115.4	-119.3	-1.9	58.3	-58.3	-1273.2	1273.2
6F	7F	A	461.9	406.1	-27.9	-217.0	217.0	-2783.0	2783.0
		B	-326.8	-287.7	19.6	153.6	-153.6	-3739.1	3739.1
		C	-110.8	-115.2	-2.2	56.5	-56.5	-1486.4	1486.4
5F	6F	A	434.2	395.7	-19.3	-207.5	207.5	-3184.6	3184.6
		B	-310.4	-283.5	13.4	148.5	-148.5	-4268.8	4268.8
		C	-105.2	-109.9	-2.4	53.8	-53.8	-1698.5	1698.5
4F	5F	A	422.6	368.1	-27.2	-197.7	197.7	-3588.5	3588.5
		B	-311.5	-277.8	16.9	147.3	-147.3	-4813.4	4813.4
		C	-93.0	-90.8	1.1	46.0	-46.0	-1906.9	1906.9
3F	4F	A	447.9	397.7	-25.1	-211.4	211.4	-3998.4	3998.4
		B	-326.0	-291.9	17.1	154.5	-154.5	-5370.9	5370.9
		C	-115.0	-104.4	5.3	54.9	-54.9	-2119.1	2119.1
2F	3F	A	406.5	361.3	-22.6	-191.9	191.9	-4413.4	4413.4
		B	-311.3	-266.2	22.6	144.4	-144.4	-5943.6	5943.6
		C	-93.8	-92.4	0.7	46.6	-46.6	-2330.7	2330.7
1F	2F	A	418.7	489.5	35.4	-204.1	204.1	-4830.7	4830.7
		B	-354.0	-398.7	-22.3	169.1	-169.1	-6535.4	6535.4
		C	-77.7	-68.5	4.6	32.8	-32.8	-2538.2	2538.2

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-327.2	-196.9	65.2	131.0	-131.0	33.1	-33.1
		B	-458.9	-344.0	57.5	200.7	-200.7	15.4	-15.4
		C	-201.3	-131.1	35.1	83.1	-83.1	-47.9	47.9
11F	12F	A	-395.4	-293.7	50.8	172.3	-172.3	99.6	-99.6
		B	-615.4	-545.5	34.9	290.2	-290.2	65.1	-65.1
		C	-309.2	-259.0	25.1	142.1	-142.1	-163.7	163.7
10F	11F	A	-480.3	-567.9	-43.8	258.8	-258.8	189.5	-189.5
		B	-721.2	-754.5	-16.7	364.4	-364.4	135.3	-135.3
		C	-343.7	-352.2	-4.2	171.8	-171.8	-323.6	323.6
9F	10F	A	-926.7	-742.4	92.1	417.3	-417.3	372.5	-372.5
		B	-1191.7	-975.1	108.3	541.7	-541.7	101.5	-101.5
		C	-222.9	-247.8	-12.5	117.7	-117.7	-472.6	472.6
8F	9F	A	-976.2	-812.4	81.9	447.1	-447.1	585.4	-585.4
		B	-1259.3	-1076.7	91.3	584.0	-584.0	46.9	-46.9
		C	-331.3	-319.4	5.9	162.7	-162.7	-630.9	630.9
7F	8F	A	-1043.5	-926.6	58.5	489.4	-489.4	817.7	-817.7
		B	-1357.0	-1198.7	79.2	635.0	-635.0	-4.0	4.0
		C	-347.5	-364.1	-8.3	176.8	-176.8	-812.0	812.0
6F	7F	A	-1119.2	-974.0	72.6	523.3	-523.3	1077.0	-1077.0
		B	-1471.2	-1294.3	88.5	691.4	-691.4	-71.6	71.6
		C	-332.6	-354.7	-11.0	171.8	-171.8	-1003.3	1003.3
5F	6F	A	-1185.9	-1054.0	65.9	560.0	-560.0	1353.7	-1353.7
		B	-1538.7	-1370.4	84.1	727.3	-727.3	-145.4	145.4
		C	-374.3	-386.7	-6.2	190.3	-190.3	-1206.1	1206.1
4F	5F	A	-1181.8	-1091.7	45.0	568.4	-568.4	1643.9	-1643.9
		B	-1599.0	-1521.8	38.6	780.2	-780.2	-216.1	216.1
		C	-403.0	-462.4	-29.7	216.3	-216.3	-1425.4	1425.4

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	A	-1079.8	-1015.2	32.3	523.7	-523.7	1925.3	-1925.3
		B	-1702.1	-1567.2	67.4	817.3	-817.3	-181.8	181.8
		C	-660.7	-638.2	11.3	324.7	-324.7	-1741.0	1741.0
2F	3F	A	-1115.1	-1160.6	-22.8	568.9	-568.9	2204.8	-2204.8
		B	-1678.6	-1647.2	15.7	831.4	-831.4	-124.0	124.0
		C	-582.1	-636.1	-27.0	304.5	-304.5	-2078.1	2078.1
1F	2F	A	-703.3	-1656.5	-476.6	530.3	-530.3	2452.5	-2452.5
		B	-1230.6	-2225.5	-497.5	776.6	-776.6	-66.7	66.7
		C	-464.4	-924.4	-230.0	312.1	-312.1	-2383.0	2383.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	327.2	196.9	-65.2	-131.0	131.0	-33.1	33.1
		B	458.9	344.0	-57.5	-200.7	200.7	-15.4	15.4
		C	201.3	131.1	-35.1	-83.1	83.1	47.9	-47.9
11F	12F	A	395.4	293.7	-50.8	-172.3	172.3	-99.6	99.6
		B	615.4	545.5	-34.9	-290.2	290.2	-65.1	65.1
		C	309.2	259.0	-25.1	-142.1	142.1	163.7	-163.7
10F	11F	A	480.3	567.9	43.8	-258.8	258.8	-189.5	189.5
		B	721.2	754.5	16.7	-364.4	364.4	-135.3	135.3
		C	343.7	352.2	4.2	-171.8	171.8	323.6	-323.6
9F	10F	A	926.7	742.4	-92.1	-417.3	417.3	-372.5	372.5
		B	1191.7	975.1	-108.3	-541.7	541.7	-101.5	101.5
		C	222.9	247.8	12.5	-117.7	117.7	472.6	-472.6
8F	9F	A	976.2	812.4	-81.9	-447.1	447.1	-585.4	585.4
		B	1259.3	1076.7	-91.3	-584.0	584.0	-46.9	46.9
		C	331.3	319.4	-5.9	-162.7	162.7	630.9	-630.9
7F	8F	A	1043.5	926.6	-58.5	-489.4	489.4	-817.7	817.7
		B	1357.0	1198.7	-79.2	-635.0	635.0	4.0	-4.0
		C	347.5	364.1	8.3	-176.8	176.8	812.0	-812.0
6F	7F	A	1119.2	974.0	-72.6	-523.3	523.3	-1077.0	1077.0
		B	1471.2	1294.3	-88.5	-691.4	691.4	71.6	-71.6
		C	332.6	354.7	11.0	-171.8	171.8	1003.3	-1003.3
5F	6F	A	1185.9	1054.0	-65.9	-560.0	560.0	-1353.7	1353.7
		B	1538.7	1370.4	-84.1	-727.3	727.3	145.4	-145.4
		C	374.3	386.7	6.2	-190.3	190.3	1206.1	-1206.1
4F	5F	A	1181.8	1091.7	-45.0	-568.4	568.4	-1643.9	1643.9
		B	1599.0	1521.8	-38.6	-780.2	780.2	216.1	-216.1
		C	403.0	462.4	29.7	-216.3	216.3	1425.4	-1425.4
3F	4F	A	1079.8	1015.2	-32.3	-523.7	523.7	-1925.3	1925.3
		B	1702.1	1567.2	-67.4	-817.3	817.3	181.8	-181.8
		C	660.7	638.2	-11.3	-324.7	324.7	1741.0	-1741.0
2F	3F	A	1115.1	1160.6	22.8	-568.9	568.9	-2204.8	2204.8
		B	1678.6	1647.2	-15.7	-831.4	831.4	124.0	-124.0
		C	582.1	636.1	27.0	-304.5	304.5	2078.1	-2078.1
1F	2F	A	703.3	1656.5	476.6	-530.3	530.3	-2452.5	2452.5
		B	1230.6	2225.5	497.5	-776.6	776.6	66.7	-66.7
		C	464.4	924.4	230.0	-312.1	312.1	2383.0	-2383.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-787.2	917.7	752.6	366.9	385.0	0.0	0.0
	B	C	-402.9	180.7	63.7	181.0	119.3	0.0	0.0
12F	A	B	-866.8	735.5	505.3	315.9	297.7	0.0	0.0
	B	C	-146.0	293.3	113.0	118.2	163.1	0.0	0.0
11F	A	B	-799.7	729.0	542.1	311.7	301.9	0.0	0.0
	B	C	-230.9	248.3	93.1	136.2	145.1	0.0	0.0
10F	A	B	-854.5	670.4	568.2	326.3	300.8	0.0	0.0
	B	C	-160.9	266.0	119.2	124.0	157.2	0.0	0.0
9F	A	B	-877.6	688.7	547.5	326.7	300.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-153.8	267.5	122.0	122.8	158.5	0.0	0.0
8F	A	B	-855.7	698.5	553.5	324.5	302.6	0.0	0.0
	B	C	-170.6	256.4	119.1	126.7	154.6	0.0	0.0
7F	A	B	-858.9	715.7	550.2	325.4	305.5	0.0	0.0
	B	C	-173.8	249.4	121.0	128.1	153.2	0.0	0.0
6F	A	B	-852.6	737.9	542.2	323.4	307.5	0.0	0.0
	B	C	-183.8	239.6	121.0	130.9	150.4	0.0	0.0
5F	A	B	-827.8	758.4	544.4	320.3	310.6	0.0	0.0
	B	C	-205.1	221.4	119.4	136.4	144.9	0.0	0.0
4F	A	B	-823.0	778.0	537.0	318.6	312.3	0.0	0.0
	B	C	-214.3	223.4	117.0	139.1	145.7	0.0	0.0
3F	A	B	-808.7	799.2	533.5	316.1	314.8	0.0	0.0
	B	C	-233.9	217.9	109.9	142.6	142.2	0.0	0.0
2F	A	B	-781.0	843.3	525.3	311.1	319.8	0.0	0.0
	B	C	-255.2	188.7	113.8	149.6	135.2	0.0	0.0
1F	A	B	-490.2	1343.8	1100.6	437.2	555.8	0.0	0.0
	B	C	-953.3	73.4	-95.3	322.5	78.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	321.5	298.6	11.5	-43.1	43.1	0.0	0.0
	B	C	156.2	202.0	-22.9	-49.7	49.7	0.0	0.0
12F	A	B	582.5	543.0	19.8	-78.2	78.2	0.0	0.0
	B	C	422.0	457.8	-17.9	-122.2	122.2	0.0	0.0
11F	A	B	763.3	694.7	34.3	-101.2	101.2	0.0	0.0
	B	C	583.2	628.5	-22.6	-168.3	168.3	0.0	0.0
10F	A	B	1474.1	1409.4	32.3	-200.2	200.2	0.0	0.0
	B	C	537.9	600.3	-31.2	-158.1	158.1	0.0	0.0
9F	A	B	1695.3	1631.7	31.8	-231.0	231.0	0.0	0.0
	B	C	604.9	603.8	0.5	-167.9	167.9	0.0	0.0
8F	A	B	1832.8	1754.4	39.2	-249.1	249.1	0.0	0.0
	B	C	684.8	695.1	-5.2	-191.7	191.7	0.0	0.0
7F	A	B	2022.2	1946.5	37.9	-275.6	275.6	0.0	0.0
	B	C	731.2	726.7	2.3	-202.5	202.5	0.0	0.0
6F	A	B	2137.2	2060.0	38.6	-291.5	291.5	0.0	0.0
	B	C	784.8	760.7	12.1	-214.7	214.7	0.0	0.0
5F	A	B	2214.7	2139.4	37.7	-302.4	302.4	0.0	0.0
	B	C	846.0	823.4	11.3	-231.9	231.9	0.0	0.0
4F	A	B	2152.5	2034.0	59.3	-290.7	290.7	0.0	0.0
	B	C	1212.3	1159.7	26.3	-329.4	329.4	0.0	0.0
3F	A	B	2113.3	2002.4	55.5	-285.8	285.8	0.0	0.0
	B	C	1272.1	1264.3	3.9	-352.3	352.3	0.0	0.0
2F	A	B	1850.1	1754.7	47.7	-250.3	250.3	0.0	0.0
	B	C	1148.0	1137.8	5.1	-317.5	317.5	0.0	0.0
1F	A	B	1648.3	1186.9	230.7	-196.9	196.9	0.0	0.0
	B	C	1039.0	931.8	53.6	-273.7	273.7	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-321.5	-298.6	-11.5	43.1	-43.1	0.0	0.0
	B	C	-156.2	-202.0	22.9	49.7	-49.7	0.0	0.0
12F	A	B	-582.5	-543.0	-19.8	78.2	-78.2	0.0	0.0
	B	C	-422.0	-457.8	17.9	122.2	-122.2	0.0	0.0
11F	A	B	-763.3	-694.7	-34.3	101.2	-101.2	0.0	0.0
	B	C	-583.2	-628.5	22.6	168.3	-168.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1474.1	-1409.4	-32.3	200.2	-200.2	0.0	0.0
	B	C	-537.9	-600.3	31.2	158.1	-158.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1695.3	-1631.7	-31.8	231.0	-231.0	0.0	0.0
	B	C	-604.9	-603.8	-0.5	167.9	-167.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1832.8	-1754.4	-39.2	249.1	-249.1	0.0	0.0
	B	C	-684.8	-695.1	5.2	191.7	-191.7	0.0	0.0
7F	A	B	-2022.2	-1946.5	-37.9	275.6	-275.6	0.0	0.0
	B	C	-731.2	-726.7	-2.3	202.5	-202.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2137.2	-2060.0	-38.6	291.5	-291.5	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	B	C	-784.8	-760.7	-12.1	214.7	-214.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2214.7	-2139.4	-37.7	302.4	-302.4	0.0	0.0
	B	C	-846.0	-823.4	-11.3	231.9	-231.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2152.5	-2034.0	-59.3	290.7	-290.7	0.0	0.0
	B	C	-1212.3	-1159.7	-26.3	329.4	-329.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2113.3	-2002.4	-55.5	285.8	-285.8	0.0	0.0
	B	C	-1272.1	-1264.3	-3.9	352.3	-352.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1850.1	-1754.7	-47.7	250.3	-250.3	0.0	0.0
	B	C	-1148.0	-1137.8	-5.1	317.5	-317.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1648.3	-1186.9	-230.7	196.9	-196.9	0.0	0.0
	B	C	-1039.0	-931.8	-53.6	273.7	-273.7	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	787.2	521.1	-133.0	-327.1	327.1	-463.6	463.6
		B	-514.9	-372.6	71.1	221.9	-221.9	-719.3	719.3
		C	-180.7	-168.7	6.0	87.4	-87.4	-201.9	201.9
11F	12F	A	345.6	397.2	25.8	-185.7	185.7	-874.1	874.1
		B	-216.9	-248.8	-16.0	116.4	-116.4	-1264.3	1264.3
		C	-124.6	-119.9	2.4	61.1	-61.1	-458.7	458.7
10F	11F	A	402.5	341.7	-30.4	-183.7	183.7	-1280.6	1280.6
		B	-249.3	-196.2	26.5	110.0	-110.0	-1832.0	1832.0
		C	-128.4	-129.8	-0.7	63.8	-63.8	-697.1	697.1
9F	10F	A	512.8	426.4	-43.2	-234.8	234.8	-1705.1	1705.1
		B	-313.2	-259.8	26.7	143.3	-143.3	-2389.7	2389.7
		C	-136.2	-138.4	-1.1	68.6	-68.6	-946.7	946.7
8F	9F	A	451.1	405.0	-23.0	-214.0	214.0	-2132.6	2132.6
		B	-275.1	-248.2	13.4	130.8	-130.8	-2948.1	2948.1
		C	-129.2	-131.3	-1.1	65.1	-65.1	-1197.8	1197.8
7F	8F	A	450.6	389.6	-30.5	-208.7	208.7	-2558.2	2558.2
		B	-279.8	-239.5	20.1	129.0	-129.0	-3513.5	3513.5
		C	-125.1	-129.3	-2.1	63.2	-63.2	-1446.3	1446.3
6F	7F	A	469.3	412.6	-28.4	-220.5	220.5	-2986.9	2986.9
		B	-302.3	-266.1	18.1	142.1	-142.1	-4083.0	4083.0
		C	-120.1	-125.0	-2.4	61.3	-61.3	-1694.9	1694.9
5F	6F	A	440.0	400.8	-19.6	-210.2	210.2	-3414.0	3414.0
		B	-288.0	-263.2	12.4	137.8	-137.8	-4658.4	4658.4
		C	-114.6	-120.0	-2.7	58.7	-58.7	-1942.6	1942.6
4F	5F	A	427.0	371.8	-27.6	-199.7	199.7	-3838.7	3838.7
		B	-290.1	-258.9	15.6	137.2	-137.2	-5244.7	5244.7
		C	-101.4	-98.5	1.5	50.0	-50.0	-2187.4	2187.4
3F	4F	A	451.2	400.8	-25.2	-213.0	213.0	-4264.5	4264.5
		B	-304.9	-273.5	15.7	144.6	-144.6	-5839.5	5839.5
		C	-124.9	-113.8	5.6	59.7	-59.7	-2435.6	2435.6
2F	3F	A	408.0	362.2	-22.9	-192.6	192.6	-4690.5	4690.5
		B	-291.8	-247.3	22.2	134.8	-134.8	-6444.5	6444.5
		C	-104.1	-103.5	0.3	51.9	-51.9	-2683.5	2683.5
1F	2F	A	418.7	490.2	35.7	-204.2	204.2	-5113.6	5113.6
		B	-340.9	-390.5	-24.8	164.3	-164.3	-7064.1	7064.1
		C	-85.3	-73.4	5.9	35.6	-35.6	-2929.9	2929.9

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-321.5	-192.1	64.7	128.4	-128.4	43.2	-43.2
		B	-454.8	-344.0	55.4	199.7	-199.7	5.0	-5.0
		C	-202.0	-136.6	32.7	84.6	-84.6	-48.4	48.4
11F	12F	A	-390.4	-289.2	50.6	169.9	-169.9	120.0	-120.0
		B	-621.0	-552.4	34.3	293.3	-293.3	48.2	-48.2
		C	-321.2	-271.7	24.8	148.2	-148.2	-168.3	168.3
10F	11F	A	-474.1	-561.5	-43.7	255.7	-255.7	220.2	-220.2
		B	-725.6	-756.7	-15.6	366.0	-366.0	114.2	-114.2
		C	-356.8	-365.4	-4.3	178.3	-178.3	-334.3	334.3
9F	10F	A	-912.5	-731.4	90.6	411.0	-411.0	419.7	-419.7
		B	-1190.6	-975.6	107.5	541.6	-541.6	70.7	-70.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	C	-234.9	-260.1	-12.6	123.8	-123.8	-489.6	489.6
8F	9F	A	-963.9	-801.8	81.1	441.4	-441.4	649.5	-649.5
		B	-1260.9	-1079.1	90.9	585.0	-585.0	6.4	-6.4
		C	-343.6	-333.2	5.2	169.2	-169.2	-654.6	654.6
7F	8F	A	-1031.0	-915.9	57.6	483.7	-483.7	897.7	-897.7
		B	-1360.0	-1201.6	79.2	636.4	-636.4	-52.3	52.3
		C	-361.9	-379.4	-8.7	184.2	-184.2	-843.6	843.6
6F	7F	A	-1106.3	-963.1	71.6	517.4	-517.4	1172.0	-1172.0
		B	-1476.1	-1299.4	88.3	693.9	-693.9	-127.0	127.0
		C	-347.3	-370.4	-11.5	179.4	-179.4	-1043.7	1043.7
5F	6F	A	-1174.1	-1043.8	65.2	554.5	-554.5	1462.2	-1462.2
		B	-1545.4	-1377.4	84.0	730.7	-730.7	-205.3	205.3
		C	-390.3	-404.7	-7.2	198.8	-198.8	-1256.1	1256.1
4F	5F	A	-1170.9	-1082.2	44.3	563.3	-563.3	1763.7	-1763.7
		B	-1608.0	-1530.4	38.8	784.6	-784.6	-277.2	277.2
		C	-418.8	-477.3	-29.3	224.0	-224.0	-1486.2	1486.2
3F	4F	A	-1070.3	-1006.9	31.7	519.3	-519.3	2053.7	-2053.7
		B	-1715.9	-1580.1	67.9	824.0	-824.0	-239.5	239.5
		C	-682.3	-659.8	11.3	335.5	-335.5	-1814.2	1814.2
2F	3F	A	-1106.4	-1152.3	-23.0	564.7	-564.7	2339.0	-2339.0
		B	-1694.4	-1661.9	16.2	839.1	-839.1	-173.9	173.9
		C	-604.6	-659.0	-27.2	315.9	-315.9	-2165.2	2165.2
1F	2F	A	-697.8	-1648.3	-475.2	527.2	-527.2	2589.1	-2589.1
		B	-1240.8	-2225.9	-492.5	779.0	-779.0	-107.2	107.2
		C	-478.7	-931.8	-226.6	317.0	-317.0	-2482.1	2482.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	321.5	192.1	-64.7	-128.4	128.4	-43.2	43.2
		B	454.8	344.0	-55.4	-199.7	199.7	-5.0	5.0
		C	202.0	136.6	-32.7	-84.6	84.6	48.4	-48.4
11F	12F	A	390.4	289.2	-50.6	-169.9	169.9	-120.0	120.0
		B	621.0	552.4	-34.3	-293.3	293.3	-48.2	48.2
		C	321.2	271.7	-24.8	-148.2	148.2	168.3	-168.3
10F	11F	A	474.1	561.5	43.7	-255.7	255.7	-220.2	220.2
		B	725.6	756.7	15.6	-366.0	366.0	-114.2	114.2
		C	356.8	365.4	4.3	-178.3	178.3	334.3	-334.3
9F	10F	A	912.5	731.4	-90.6	-411.0	411.0	-419.7	419.7
		B	1190.6	975.6	-107.5	-541.6	541.6	-70.7	70.7
		C	234.9	260.1	12.6	-123.8	123.8	489.6	-489.6
8F	9F	A	963.9	801.8	-81.1	-441.4	441.4	-649.5	649.5
		B	1260.9	1079.1	-90.9	-585.0	585.0	-6.4	6.4
		C	343.6	333.2	-5.2	-169.2	169.2	654.6	-654.6
7F	8F	A	1031.0	915.9	-57.6	-483.7	483.7	-897.7	897.7
		B	1360.0	1201.6	-79.2	-636.4	636.4	52.3	-52.3
		C	361.9	379.4	8.7	-184.2	184.2	843.6	-843.6
6F	7F	A	1106.3	963.1	-71.6	-517.4	517.4	-1172.0	1172.0
		B	1476.1	1299.4	-88.3	-693.9	693.9	127.0	-127.0
		C	347.3	370.4	11.5	-179.4	179.4	1043.7	-1043.7
5F	6F	A	1174.1	1043.8	-65.2	-554.5	554.5	-1462.2	1462.2
		B	1545.4	1377.4	-84.0	-730.7	730.7	205.3	-205.3
		C	390.3	404.7	7.2	-198.8	198.8	1256.1	-1256.1
4F	5F	A	1170.9	1082.2	-44.3	-563.3	563.3	-1763.7	1763.7
		B	1608.0	1530.4	-38.8	-784.6	784.6	277.2	-277.2
		C	418.8	477.3	29.3	-224.0	224.0	1486.2	-1486.2
3F	4F	A	1070.3	1006.9	-31.7	-519.3	519.3	-2053.7	2053.7
		B	1715.9	1580.1	-67.9	-824.0	824.0	239.5	-239.5
		C	682.3	659.8	-11.3	-335.5	335.5	1814.2	-1814.2
2F	3F	A	1106.4	1152.3	23.0	-564.7	564.7	-2339.0	2339.0
		B	1694.4	1661.9	-16.2	-839.1	839.1	173.9	-173.9
		C	604.6	659.0	27.2	-315.9	315.9	2165.2	-2165.2
1F	2F	A	697.8	1648.3	475.2	-527.2	527.2	-2589.1	2589.1
		B	1240.8	2225.9	492.5	-779.0	779.0	107.2	-107.2
		C	478.7	931.8	226.6	-317.0	317.0	2482.1	-2482.1

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-786.5	915.0	754.3	367.0	384.9	0.0	0.0
	B	C	-379.4	196.5	67.5	175.5	124.7	0.0	0.0
12F	A	B	-867.0	729.4	508.2	316.4	297.3	0.0	0.0
	B	C	-90.0	288.4	89.4	94.0	142.2	0.0	0.0
11F	A	B	-800.2	722.4	545.2	312.2	301.4	0.0	0.0
	B	C	-173.4	239.2	72.3	112.5	123.8	0.0	0.0
10F	A	B	-851.8	665.3	572.1	326.5	300.6	0.0	0.0
	B	C	-101.9	259.0	98.1	99.8	136.4	0.0	0.0
9F	A	B	-873.7	686.5	550.5	326.6	300.5	0.0	0.0
	B	C	-95.2	259.7	101.1	98.7	137.5	0.0	0.0
8F	A	B	-852.5	695.2	556.8	324.5	302.6	0.0	0.0
	B	C	-113.3	247.3	98.3	103.0	133.2	0.0	0.0
7F	A	B	-855.4	713.2	553.2	325.3	305.6	0.0	0.0
	B	C	-117.8	238.8	100.2	104.8	131.4	0.0	0.0
6F	A	B	-849.4	735.9	544.8	323.3	307.6	0.0	0.0
	B	C	-130.2	226.6	100.2	108.2	128.0	0.0	0.0
5F	A	B	-825.7	755.5	546.9	320.3	310.6	0.0	0.0
	B	C	-154.2	206.5	98.2	114.3	121.9	0.0	0.0
4F	A	B	-822.5	773.5	539.5	318.9	312.1	0.0	0.0
	B	C	-161.3	210.5	95.8	116.5	123.2	0.0	0.0
3F	A	B	-808.7	795.4	535.4	316.4	314.5	0.0	0.0
	B	C	-186.1	199.0	89.2	121.5	118.2	0.0	0.0
2F	A	B	-782.3	837.5	527.6	311.6	319.3	0.0	0.0
	B	C	-214.4	166.2	91.4	130.0	109.7	0.0	0.0
1F	A	B	-490.1	1348.1	1098.5	436.9	556.1	0.0	0.0
	B	C	-949.3	66.9	-90.0	322.8	77.8	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	319.9	295.3	12.3	-42.7	42.7	0.0	0.0
	B	C	160.7	204.6	-21.9	-50.7	50.7	0.0	0.0
12F	A	B	581.6	543.4	19.1	-78.1	78.1	0.0	0.0
	B	C	412.7	447.3	-17.3	-119.4	119.4	0.0	0.0
11F	A	B	762.2	695.6	33.3	-101.2	101.2	0.0	0.0
	B	C	566.1	609.4	-21.7	-163.3	163.3	0.0	0.0
10F	A	B	1468.9	1406.3	31.3	-199.7	199.7	0.0	0.0
	B	C	520.7	580.7	-30.0	-153.0	153.0	0.0	0.0
9F	A	B	1688.6	1627.4	30.6	-230.3	230.3	0.0	0.0
	B	C	582.7	583.5	-0.4	-162.0	162.0	0.0	0.0
8F	A	B	1825.6	1750.2	37.7	-248.3	248.3	0.0	0.0
	B	C	658.7	670.8	-6.1	-184.7	184.7	0.0	0.0
7F	A	B	2014.1	1941.4	36.4	-274.7	274.7	0.0	0.0
	B	C	701.9	700.3	0.8	-194.8	194.8	0.0	0.0
6F	A	B	2128.8	2054.8	37.0	-290.5	290.5	0.0	0.0
	B	C	751.7	732.2	9.8	-206.1	206.1	0.0	0.0
5F	A	B	2206.2	2134.4	35.9	-301.4	301.4	0.0	0.0
	B	C	809.3	792.1	8.6	-222.4	222.4	0.0	0.0
4F	A	B	2144.8	2030.3	57.2	-289.9	289.9	0.0	0.0
	B	C	1168.3	1122.8	22.8	-318.2	318.2	0.0	0.0
3F	A	B	2106.3	1999.5	53.4	-285.1	285.1	0.0	0.0
	B	C	1223.3	1219.8	1.7	-339.3	339.3	0.0	0.0
2F	A	B	1844.4	1753.7	45.3	-249.9	249.9	0.0	0.0
	B	C	1104.0	1098.8	2.6	-305.9	305.9	0.0	0.0
1F	A	B	1641.3	1179.9	230.7	-195.9	195.9	0.0	0.0
	B	C	1027.4	918.4	54.5	-270.2	270.2	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-319.9	-295.3	-12.3	42.7	-42.7	0.0	0.0
	B	C	-160.7	-204.6	21.9	50.7	-50.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-581.6	-543.4	-19.1	78.1	-78.1	0.0	0.0
	B	C	-412.7	-447.3	17.3	119.4	-119.4	0.0	0.0
11F	A	B	-762.2	-695.6	-33.3	101.2	-101.2	0.0	0.0
	B	C	-566.1	-609.4	21.7	163.3	-163.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1468.9	-1406.3	-31.3	199.7	-199.7	0.0	0.0
	B	C	-520.7	-580.7	30.0	153.0	-153.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1688.6	-1627.4	-30.6	230.3	-230.3	0.0	0.0
	B	C	-582.7	-583.5	0.4	162.0	-162.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1825.6	-1750.2	-37.7	248.3	-248.3	0.0	0.0
	B	C	-658.7	-670.8	6.1	184.7	-184.7	0.0	0.0
7F	A	B	-2014.1	-1941.4	-36.4	274.7	-274.7	0.0	0.0
	B	C	-701.9	-700.3	-0.8	194.8	-194.8	0.0	0.0
6F	A	B	-2128.8	-2054.8	-37.0	290.5	-290.5	0.0	0.0
	B	C	-751.7	-732.2	-9.8	206.1	-206.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2206.2	-2134.4	-35.9	301.4	-301.4	0.0	0.0
	B	C	-809.3	-792.1	-8.6	222.4	-222.4	0.0	0.0
4F	A	B	-2144.8	-2030.3	-57.2	289.9	-289.9	0.0	0.0
	B	C	-1168.3	-1122.8	-22.8	318.2	-318.2	0.0	0.0
3F	A	B	-2106.3	-1999.5	-53.4	285.1	-285.1	0.0	0.0
	B	C	-1223.3	-1219.8	-1.7	339.3	-339.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1844.4	-1753.7	-45.3	249.9	-249.9	0.0	0.0
	B	C	-1104.0	-1098.8	-2.6	305.9	-305.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1641.3	-1179.9	-230.7	195.9	-195.9	0.0	0.0
	B	C	-1027.4	-918.4	-54.5	270.2	-270.2	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	786.5	521.0	-132.7	-326.9	326.9	-463.8	463.8
		B	-535.6	-395.3	70.1	232.7	-232.7	-719.4	719.4
		C	-196.5	-172.3	12.1	92.2	-92.2	-220.2	220.2
11F	12F	A	346.0	397.7	25.8	-185.9	185.9	-874.8	874.8
		B	-244.2	-275.7	-15.8	130.0	-130.0	-1246.9	1246.9
		C	-116.1	-113.9	1.1	57.5	-57.5	-437.1	437.1
10F	11F	A	402.5	341.2	-30.6	-183.6	183.6	-1281.7	1281.7
		B	-273.3	-216.7	28.3	121.0	-121.0	-1797.0	1797.0
		C	-125.2	-126.4	-0.6	62.1	-62.1	-635.7	635.7
9F	10F	A	510.6	424.6	-43.0	-233.8	233.8	-1706.4	1706.4
		B	-346.7	-287.4	29.6	158.5	-158.5	-2337.0	2337.0
		C	-132.5	-134.5	-1.0	66.8	-66.8	-850.3	850.3
8F	9F	A	449.2	403.6	-22.8	-213.2	213.2	-2133.8	2133.8
		B	-303.9	-273.7	15.1	144.4	-144.4	-2878.0	2878.0
		C	-125.2	-126.9	-0.9	63.0	-63.0	-1065.8	1065.8
7F	8F	A	448.9	388.2	-30.3	-208.0	208.0	-2559.4	2559.4
		B	-308.2	-263.7	22.3	142.1	-142.1	-3425.8	3425.8
		C	-120.4	-124.1	-1.8	60.7	-60.7	-1276.8	1276.8
6F	7F	A	467.2	411.1	-28.1	-219.6	219.6	-2988.1	2988.1
		B	-331.7	-291.5	20.1	155.8	-155.8	-3980.4	3980.4
		C	-114.7	-118.9	-2.1	58.4	-58.4	-1485.7	1485.7
5F	6F	A	438.4	399.6	-19.4	-209.5	209.5	-3415.2	3415.2
		B	-314.2	-286.3	14.0	150.1	-150.1	-4540.7	4540.7
		C	-107.7	-111.9	-2.1	54.9	-54.9	-1690.9	1690.9
4F	5F	A	426.2	371.5	-27.3	-199.4	199.4	-3839.9	3839.9
		B	-315.0	-281.1	16.9	149.0	-149.0	-5111.1	5111.1
		C	-94.6	-92.7	1.0	46.8	-46.8	-1889.4	1889.4
3F	4F	A	450.9	400.7	-25.1	-212.9	212.9	-4266.0	4266.0
		B	-331.0	-295.1	18.0	156.5	-156.5	-5687.9	5687.9
		C	-117.8	-105.9	5.9	55.9	-55.9	-2090.2	2090.2
2F	3F	A	408.0	363.2	-22.4	-192.8	192.8	-4692.2	4692.2
		B	-314.3	-267.8	23.3	145.5	-145.5	-6274.9	6274.9
		C	-93.1	-90.3	1.4	45.9	-45.9	-2287.2	2287.2
1F	2F	A	419.1	490.1	35.5	-204.3	204.3	-5115.9	5115.9
		B	-355.4	-398.8	-21.7	169.5	-169.5	-6876.4	6876.4
		C	-75.9	-66.9	4.5	32.1	-32.1	-2476.2	2476.2

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-319.9	-191.5	64.2	127.8	-127.8	42.7	-42.7
		B	-456.0	-342.4	56.8	199.6	-199.6	7.6	-7.6
		C	-204.6	-134.8	34.9	84.8	-84.8	50.2	-50.2
11F	12F	A	-390.2	-289.3	50.4	169.9	-169.9	119.5	-119.5
		B	-613.7	-544.7	34.5	289.6	-289.6	49.6	-49.6
		C	-312.5	-262.9	24.8	143.9	-143.9	169.2	-169.2
10F	11F	A	-472.9	-560.3	-43.7	255.1	-255.1	219.7	-219.7
		B	-717.0	-749.6	-16.3	362.1	-362.1	112.1	-112.1
		C	-346.5	-355.3	-4.4	173.3	-173.3	332.1	-332.1
9F	10F	A	-908.7	-728.6	90.0	409.3	-409.3	418.6	-418.6
		B	-1177.4	-964.3	106.6	535.4	-535.4	65.5	-65.5
		C	-225.4	-250.5	-12.5	119.0	-119.0	484.6	-484.6
8F	9F	A	-960.0	-798.7	80.6	439.7	-439.7	647.7	-647.7
		B	-1245.8	-1065.6	90.1	577.9	-577.9	2.3	-2.3
		C	-333.0	-321.6	5.7	163.6	-163.6	646.2	-646.2
7F	8F	A	-1026.9	-912.3	57.3	481.8	-481.8	895.1	-895.1
		B	-1343.2	-1186.8	78.2	628.6	-628.6	65.7	-65.7
		C	-349.3	-366.0	-8.4	177.7	-177.7	830.6	-830.6
6F	7F	A	-1101.9	-959.3	71.3	515.3	-515.3	1168.4	-1168.4
		B	-1456.6	-1281.9	87.3	684.6	-684.6	145.1	-145.1
		C	-334.3	-356.5	-11.1	172.7	-172.7	1025.2	-1025.2
5F	6F	A	-1169.5	-1039.9	64.8	552.3	-552.3	1457.6	-1457.6
		B	-1524.6	-1358.5	83.1	720.8	-720.8	229.0	-229.0
		C	-375.7	-388.5	-6.4	191.0	-191.0	1231.3	-1231.3
4F	5F	A	-1166.3	-1078.2	44.1	561.1	-561.1	1758.1	-1758.1
		B	-1585.2	-1509.3	38.0	773.6	-773.6	307.6	-307.6
		C	-403.6	-462.4	-29.4	216.5	-216.5	1453.8	-1453.8
3F	4F	A	-1066.6	-1003.5	31.6	517.5	-517.5	2047.3	-2047.3
		B	-1689.3	-1555.9	66.7	811.3	-811.3	279.0	-279.0
		C	-660.4	-637.9	11.2	324.6	-324.6	1772.2	-1772.2
2F	3F	A	-1102.8	-1148.9	-23.1	562.9	-562.9	2331.9	-2331.9
		B	-1666.9	-1636.2	15.3	825.8	-825.8	224.6	-224.6
		C	-581.9	-635.6	-26.9	304.4	-304.4	2111.8	-2111.8
1F	2F	A	-695.5	-1641.3	-472.9	525.1	-525.1	2581.5	-2581.5
		B	-1221.5	-2207.3	-492.9	770.5	-770.5	168.4	-168.4
		C	-463.2	-918.4	-227.6	310.5	-310.5	2418.0	-2418.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	319.9	191.5	-64.2	-127.8	127.8	-42.7	42.7
		B	456.0	342.4	-56.8	-199.6	199.6	-7.6	7.6
		C	204.6	134.8	-34.9	-84.8	84.8	50.2	-50.2
11F	12F	A	390.2	289.3	-50.4	-169.9	169.9	-119.5	119.5
		B	613.7	544.7	-34.5	-289.6	289.6	-49.6	49.6
		C	312.5	262.9	-24.8	-143.9	143.9	169.2	-169.2
10F	11F	A	472.9	560.3	43.7	-255.1	255.1	-219.7	219.7
		B	717.0	749.6	16.3	-362.1	362.1	-112.1	112.1
		C	346.5	355.3	4.4	-173.3	173.3	332.1	-332.1
9F	10F	A	908.7	728.6	-90.0	-409.3	409.3	-418.6	418.6
		B	1177.4	964.3	-106.6	-535.4	535.4	-65.5	65.5
		C	225.4	250.5	12.5	-119.0	119.0	484.6	-484.6
8F	9F	A	960.0	798.7	-80.6	-439.7	439.7	-647.7	647.7
		B	1245.8	1065.6	-90.1	-577.9	577.9	2.3	-2.3
		C	333.0	321.6	-5.7	-163.6	163.6	646.2	-646.2
7F	8F	A	1026.9	912.3	-57.3	-481.8	481.8	-895.1	895.1
		B	1343.2	1186.8	-78.2	-628.6	628.6	65.7	-65.7
		C	349.3	366.0	8.4	-177.7	177.7	830.6	-830.6
6F	7F	A	1101.9	959.3	-71.3	-515.3	515.3	-1168.4	1168.4
		B	1456.6	1281.9	-87.3	-684.6	684.6	145.1	-145.1
		C	334.3	356.5	11.1	-172.7	172.7	1025.2	-1025.2
5F	6F	A	1169.5	1039.9	-64.8	-552.3	552.3	-1457.6	1457.6
		B	1524.6	1358.5	-83.1	-720.8	720.8	229.0	-229.0
		C	375.7	388.5	6.4	-191.0	191.0	1231.3	-1231.3
4F	5F	A	1166.3	1078.2	-44.1	-561.1	561.1	-1758.1	1758.1
		B	1585.2	1509.3	-38.0	-773.6	773.6	307.6	-307.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	C	403.6	462.4	29.4	-216.5	216.5	1453.8	-1453.8
3F	4F	A	1066.6	1003.5	-31.6	-517.5	517.5	-2047.3	2047.3
		B	1689.3	1555.9	-66.7	-811.3	811.3	279.0	-279.0
		C	660.4	637.9	-11.2	-324.6	324.6	1772.2	-1772.2
2F	3F	A	1102.8	1148.9	23.1	-562.9	562.9	-2331.9	2331.9
		B	1666.9	1636.2	-15.3	-825.8	825.8	224.6	-224.6
		C	581.9	635.6	26.9	-304.4	304.4	2111.8	-2111.8
1F	2F	A	695.5	1641.3	472.9	-525.1	525.1	-2581.5	2581.5
		B	1221.5	2207.3	492.9	-770.5	770.5	168.4	-168.4
		C	463.2	918.4	227.6	-310.5	310.5	2418.0	-2418.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-781.4	920.1	754.3	366.3	385.6	0.0	0.0
	B	C	-373.4	199.2	69.2	174.3	125.9	0.0	0.0
12F	A	B	-862.1	730.6	510.1	316.0	297.7	0.0	0.0
	B	C	-57.4	269.0	73.3	72.9	137.8	0.0	0.0
11F	A	B	-795.8	722.7	547.2	311.9	301.7	0.0	0.0
	B	C	-136.2	218.9	58.9	90.8	119.8	0.0	0.0
10F	A	B	-840.7	671.7	574.4	325.3	301.8	0.0	0.0
	B	C	-66.1	240.5	83.2	78.1	132.6	0.0	0.0
9F	A	B	-861.3	695.2	552.4	325.1	302.0	0.0	0.0
	B	C	-59.4	241.1	86.3	77.1	133.6	0.0	0.0
8F	A	B	-841.6	702.0	558.8	323.2	303.9	0.0	0.0
	B	C	-77.0	228.7	83.6	81.2	129.4	0.0	0.0
7F	A	B	-844.5	720.3	555.1	324.1	306.8	0.0	0.0
	B	C	-81.5	220.3	85.6	83.0	127.6	0.0	0.0
6F	A	B	-839.7	742.1	546.6	322.2	308.7	0.0	0.0
	B	C	-93.8	207.9	85.6	86.4	124.2	0.0	0.0
5F	A	B	-818.5	759.1	548.7	319.6	311.3	0.0	0.0
	B	C	-117.3	188.2	83.7	92.4	118.2	0.0	0.0
4F	A	B	-817.6	774.8	541.3	318.4	312.5	0.0	0.0
	B	C	-123.5	193.3	81.2	94.4	119.8	0.0	0.0
3F	A	B	-805.7	795.5	536.9	316.2	314.7	0.0	0.0
	B	C	-148.9	179.4	75.5	99.8	114.3	0.0	0.0
2F	A	B	-782.0	833.7	529.6	311.9	319.0	0.0	0.0
	B	C	-178.6	147.2	76.7	108.4	105.7	0.0	0.0
1F	A	B	-489.8	1352.0	1096.7	436.6	556.4	0.0	0.0
	B	C	-945.4	61.7	-85.5	323.0	77.6	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	324.8	299.0	12.9	-43.3	43.3	0.0	0.0
	B	C	162.2	205.7	-21.8	-51.1	51.1	0.0	0.0
12F	A	B	590.1	554.0	18.1	-79.4	79.4	0.0	0.0
	B	C	394.9	429.0	-17.0	-114.4	114.4	0.0	0.0
11F	A	B	770.2	706.8	31.7	-102.6	102.6	0.0	0.0
	B	C	538.1	579.8	-20.8	-155.3	155.3	0.0	0.0
10F	A	B	1480.8	1421.7	29.6	-201.6	201.6	0.0	0.0
	B	C	492.3	550.7	-29.2	-144.9	144.9	0.0	0.0
9F	A	B	1700.3	1642.7	28.8	-232.2	232.2	0.0	0.0
	B	C	548.7	553.0	-2.2	-153.0	153.0	0.0	0.0
8F	A	B	1835.1	1764.1	35.5	-249.9	249.9	0.0	0.0
	B	C	619.7	635.2	-7.7	-174.3	174.3	0.0	0.0
7F	A	B	2022.3	1954.1	34.1	-276.1	276.1	0.0	0.0
	B	C	659.2	662.3	-1.5	-183.6	183.6	0.0	0.0
6F	A	B	2134.8	2065.4	34.7	-291.7	291.7	0.0	0.0
	B	C	704.7	691.5	6.6	-193.9	193.9	0.0	0.0
5F	A	B	2209.5	2142.7	33.4	-302.2	302.2	0.0	0.0
	B	C	758.1	748.2	5.0	-209.2	209.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	2146.2	2037.2	54.5	-290.5	290.5	0.0	0.0
	B	C	1109.1	1073.0	18.0	-303.1	303.1	0.0	0.0
3F	A	B	2106.0	2004.6	50.7	-285.5	285.5	0.0	0.0
	B	C	1158.7	1160.8	-1.0	-322.2	322.2	0.0	0.0
2F	A	B	1842.8	1758.1	42.3	-250.1	250.1	0.0	0.0
	B	C	1046.4	1047.5	-0.6	-290.8	290.8	0.0	0.0
1F	A	B	1635.1	1172.9	231.1	-195.0	195.0	0.0	0.0
	B	C	1013.5	901.6	56.0	-266.0	266.0	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-324.8	-299.0	-12.9	43.3	-43.3	0.0	0.0
	B	C	-162.2	-205.7	21.8	51.1	-51.1	0.0	0.0
12F	A	B	-590.1	-554.0	-18.1	79.4	-79.4	0.0	0.0
	B	C	-394.9	-429.0	17.0	114.4	-114.4	0.0	0.0
11F	A	B	-770.2	-706.8	-31.7	102.6	-102.6	0.0	0.0
	B	C	-538.1	-579.8	20.8	155.3	-155.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1480.8	-1421.7	-29.6	201.6	-201.6	0.0	0.0
	B	C	-492.3	-550.7	29.2	144.9	-144.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1700.3	-1642.7	-28.8	232.2	-232.2	0.0	0.0
	B	C	-548.7	-553.0	2.2	153.0	-153.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1835.1	-1764.1	-35.5	249.9	-249.9	0.0	0.0
	B	C	-619.7	-635.2	7.7	174.3	-174.3	0.0	0.0
7F	A	B	-2022.3	-1954.1	-34.1	276.1	-276.1	0.0	0.0
	B	C	-659.2	-662.3	1.5	183.6	-183.6	0.0	0.0
6F	A	B	-2134.8	-2065.4	-34.7	291.7	-291.7	0.0	0.0
	B	C	-704.7	-691.5	-6.6	193.9	-193.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2209.5	-2142.7	-33.4	302.2	-302.2	0.0	0.0
	B	C	-758.1	-748.2	-5.0	209.2	-209.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2146.2	-2037.2	-54.5	290.5	-290.5	0.0	0.0
	B	C	-1109.1	-1073.0	-18.0	303.1	-303.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2106.0	-2004.6	-50.7	285.5	-285.5	0.0	0.0
	B	C	-1158.7	-1160.8	1.0	322.2	-322.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1842.8	-1758.1	-42.3	250.1	-250.1	0.0	0.0
	B	C	-1046.4	-1047.5	0.6	290.8	-290.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1635.1	-1172.9	-231.1	195.0	-195.0	0.0	0.0
	B	C	-1013.5	-901.6	-56.0	266.0	-266.0	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	781.4	517.8	-131.8	-324.8	324.8	-442.5	442.5
		B	-546.6	-409.5	68.6	239.0	-239.0	-693.8	693.8
		C	-199.2	-166.5	16.3	91.4	-91.4	-220.8	220.8
11F	12F	A	344.3	396.0	25.9	-185.1	185.1	-827.4	827.4
		B	-263.8	-295.2	-15.7	139.7	-139.7	-1167.9	1167.9
		C	-102.5	-102.7	-0.1	51.3	-51.3	-391.9	391.9
10F	11F	A	399.8	338.0	-30.9	-182.2	182.2	-1211.3	1211.3
		B	-291.3	-232.4	29.4	129.3	-129.3	-1668.6	1668.6
		C	-116.2	-117.1	-0.5	57.6	-57.6	-546.8	546.8
9F	10F	A	502.7	418.3	-42.2	-230.2	230.2	-1600.9	1600.9
		B	-373.2	-309.2	32.0	170.6	-170.6	-2144.9	2144.9
		C	-123.3	-125.0	-0.9	62.1	-62.1	-714.8	714.8
8F	9F	A	443.0	398.5	-22.3	-210.4	210.4	-1993.2	1993.2
		B	-326.6	-293.9	16.3	155.1	-155.1	-2622.9	2622.9
		C	-116.0	-117.5	-0.7	58.4	-58.4	-884.3	884.3
7F	8F	A	443.1	383.4	-29.9	-205.3	205.3	-2387.5	2387.5
		B	-331.0	-283.1	24.0	152.6	-152.6	-3112.0	3112.0
		C	-111.3	-114.5	-1.6	56.1	-56.1	-1050.1	1050.1
6F	7F	A	461.1	406.1	-27.5	-216.8	216.8	-2787.1	2787.1
		B	-355.8	-312.2	21.8	167.0	-167.0	-3612.8	3612.8
		C	-105.8	-109.4	-1.8	53.8	-53.8	-1214.8	1214.8
5F	6F	A	433.6	395.7	-18.9	-207.3	207.3	-3188.8	3188.8
		B	-336.2	-305.9	15.1	160.5	-160.5	-4123.6	4123.6
		C	-98.5	-101.8	-1.7	50.1	-50.1	-1376.7	1376.7

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	422.8	369.1	-26.8	-198.0	198.0	-3593.0	3593.0
		B	-335.9	-299.3	18.3	158.8	-158.8	-4649.1	4649.1
		C	-86.4	-85.1	0.6	42.9	-42.9	-1533.1	1533.1
3F	4F	A	448.5	399.0	-24.8	-211.9	211.9	-4003.3	4003.3
		B	-352.0	-312.7	19.7	166.2	-166.2	-5186.0	5186.0
		C	-108.2	-96.5	5.8	51.2	-51.2	-1693.2	1693.2
2F	3F	A	406.7	363.1	-21.8	-192.5	192.5	-4418.7	4418.7
		B	-333.9	-286.1	23.9	155.0	-155.0	-5739.0	5739.0
		C	-82.9	-78.9	2.0	40.4	-40.4	-1850.4	1850.4
1F	2F	A	418.9	489.8	35.5	-204.2	204.2	-4836.6	4836.6
		B	-369.0	-406.7	-18.8	174.3	-174.3	-6311.6	6311.6
		C	-68.3	-61.7	3.3	29.2	-29.2	-2000.2	2000.2

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-324.8	-196.1	64.4	130.2	-130.2	33.2	-33.2
		B	-461.2	-342.9	59.2	201.0	-201.0	17.8	-17.8
		C	-205.7	-130.1	37.8	83.9	-83.9	-50.7	50.7
11F	12F	A	-394.0	-293.6	50.2	171.9	-171.9	100.1	-100.1
		B	-606.0	-536.3	34.8	285.6	-285.6	65.4	-65.4
		C	-298.9	-249.0	24.9	137.0	-137.0	-164.4	164.4
10F	11F	A	-476.6	-564.3	-43.9	257.0	-257.0	190.1	-190.1
		B	-708.6	-744.0	-17.7	358.7	-358.7	130.6	-130.6
		C	-330.8	-339.9	-4.5	165.6	-165.6	-319.0	319.0
9F	10F	A	-916.5	-735.2	90.7	412.9	-412.9	371.3	-371.3
		B	-1170.0	-957.3	106.4	531.8	-531.8	93.4	-93.4
		C	-210.9	-235.8	-12.5	111.7	-111.7	-462.9	462.9
8F	9F	A	-965.1	-803.7	80.7	442.2	-442.2	581.6	-581.6
		B	-1234.1	-1054.9	89.6	572.2	-572.2	35.1	-35.1
		C	-317.2	-304.4	6.4	155.4	-155.4	-614.8	614.8
7F	8F	A	-1031.5	-916.2	57.6	483.9	-483.9	810.7	-810.7
		B	-1329.0	-1174.2	77.4	621.9	-621.9	-20.7	20.7
		C	-330.8	-346.7	-7.9	168.3	-168.3	-788.0	788.0
6F	7F	A	-1106.1	-963.0	71.6	517.3	-517.3	1067.6	-1067.6
		B	-1439.1	-1265.8	86.7	676.2	-676.2	-94.3	94.3
		C	-315.7	-336.5	-10.4	163.1	-163.1	-970.3	970.3
5F	6F	A	-1171.8	-1042.1	64.9	553.5	-553.5	1341.7	-1341.7
		B	-1504.2	-1339.5	82.3	710.9	-710.9	-174.9	174.9
		C	-355.0	-365.5	-5.3	180.1	-180.1	-1162.8	1162.8
4F	5F	A	-1167.4	-1078.8	44.3	561.5	-561.5	1628.9	-1628.9
		B	-1561.3	-1486.7	37.3	762.0	-762.0	-253.6	253.6
		C	-382.7	-442.0	-29.7	206.2	-206.2	-1370.4	1370.4
3F	4F	A	-1067.4	-1003.7	31.9	517.8	-517.8	1907.4	-1907.4
		B	-1659.6	-1528.6	65.5	797.0	-797.0	-230.3	230.3
		C	-631.1	-608.8	11.1	310.0	-310.0	-1671.6	1671.6
2F	3F	A	-1102.3	-1148.2	-22.9	562.6	-562.6	2183.9	-2183.9
		B	-1634.8	-1605.9	14.4	810.2	-810.2	-186.0	186.0
		C	-552.0	-604.7	-26.3	289.2	-289.2	-1992.0	1992.0
1F	2F	A	-694.6	-1635.1	-470.3	523.5	-523.5	2429.0	-2429.0
		B	-1198.6	-2186.4	-493.9	760.7	-760.7	-141.1	141.1
		C	-442.9	-901.6	-229.4	302.1	-302.1	-2281.6	2281.6

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	324.8	196.1	-64.4	-130.2	130.2	-33.2	33.2
		B	461.2	342.9	-59.2	-201.0	201.0	-17.8	17.8
		C	205.7	130.1	-37.8	-83.9	83.9	50.7	-50.7
11F	12F	A	394.0	293.6	-50.2	-171.9	171.9	-100.1	100.1
		B	606.0	536.3	-34.8	-285.6	285.6	-65.4	65.4
		C	298.9	249.0	-24.9	-137.0	137.0	164.4	-164.4
10F	11F	A	476.6	564.3	43.9	-257.0	257.0	-190.1	190.1
		B	708.6	744.0	17.7	-358.7	358.7	-130.6	130.6
		C	330.8	339.9	4.5	-165.6	165.6	319.0	-319.0
9F	10F	A	916.5	735.2	-90.7	-412.9	412.9	-371.3	371.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	B	1170.0	957.3	-106.4	-531.8	531.8	-93.4	93.4
		C	210.9	235.8	12.5	-111.7	111.7	462.9	-462.9
8F	9F	A	965.1	803.7	-80.7	-442.2	442.2	-581.6	581.6
		B	1234.1	1054.9	-89.6	-572.2	572.2	-35.1	35.1
		C	317.2	304.4	-6.4	-155.4	155.4	614.8	-614.8
7F	8F	A	1031.5	916.2	-57.6	-483.9	483.9	-810.7	810.7
		B	1329.0	1174.2	-77.4	-621.9	621.9	20.7	-20.7
		C	330.8	346.7	7.9	-168.3	168.3	788.0	-788.0
6F	7F	A	1106.1	963.0	-71.6	-517.3	517.3	-1067.6	1067.6
		B	1439.1	1265.8	-86.7	-676.2	676.2	94.3	-94.3
		C	315.7	336.5	10.4	-163.1	163.1	970.3	-970.3
5F	6F	A	1171.8	1042.1	-64.9	-553.5	553.5	-1341.7	1341.7
		B	1504.2	1339.5	-82.3	-710.9	710.9	174.9	-174.9
		C	355.0	365.5	5.3	-180.1	180.1	1162.8	-1162.8
4F	5F	A	1167.4	1078.8	-44.3	-561.5	561.5	-1628.9	1628.9
		B	1561.3	1486.7	-37.3	-762.0	762.0	253.6	-253.6
		C	382.7	442.0	29.7	-206.2	206.2	1370.4	-1370.4
3F	4F	A	1067.4	1003.7	-31.9	-517.8	517.8	-1907.4	1907.4
		B	1659.6	1528.6	-65.5	-797.0	797.0	230.3	-230.3
		C	631.1	608.8	-11.1	-310.0	310.0	1671.6	-1671.6
2F	3F	A	1102.3	1148.2	22.9	-562.6	562.6	-2183.9	2183.9
		B	1634.8	1605.9	-14.4	-810.2	810.2	186.0	-186.0
		C	552.0	604.7	26.3	-289.2	289.2	1992.0	-1992.0
1F	2F	A	694.6	1635.1	470.3	-523.5	523.5	-2429.0	2429.0
		B	1198.6	2186.4	493.9	-760.7	760.7	141.1	-141.1
		C	442.9	901.6	229.4	-302.1	302.1	2281.6	-2281.6

=====

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-449.8	502.6	364.4	194.9	202.2	0.0	0.0
	B	C	-186.8	118.2	37.8	91.6	72.5	0.0	0.0
12F	A	B	-479.0	412.6	266.3	174.4	165.2	0.0	0.0
	B	C	-32.0	159.5	46.2	42.1	92.6	0.0	0.0
11F	A	B	-455.4	409.6	279.5	172.9	166.6	0.0	0.0
	B	C	-75.9	128.6	39.7	52.5	82.2	0.0	0.0
10F	A	B	-464.0	421.9	269.1	172.7	166.8	0.0	0.0
	B	C	-52.8	138.2	46.5	48.0	86.8	0.0	0.0
9F	A	B	-466.1	429.2	264.4	172.3	167.2	0.0	0.0
	B	C	-43.0	141.2	49.9	46.2	88.5	0.0	0.0
8F	A	B	-461.8	430.3	266.0	171.9	167.6	0.0	0.0
	B	C	-54.1	134.0	47.9	48.8	86.0	0.0	0.0
7F	A	B	-468.4	430.0	275.4	175.9	170.6	0.0	0.0
	B	C	-51.0	131.7	50.6	48.7	86.1	0.0	0.0
6F	A	B	-466.8	437.6	272.4	175.3	171.2	0.0	0.0
	B	C	-55.5	126.0	51.2	50.1	84.7	0.0	0.0
5F	A	B	-459.5	443.2	273.2	174.4	172.1	0.0	0.0
	B	C	-68.9	114.6	50.2	53.5	81.2	0.0	0.0
4F	A	B	-458.8	448.5	270.9	174.0	172.5	0.0	0.0
	B	C	-77.7	108.9	48.7	55.5	79.2	0.0	0.0
3F	A	B	-454.9	453.8	270.3	173.3	173.2	0.0	0.0
	B	C	-87.8	102.3	46.9	57.8	76.9	0.0	0.0
2F	A	B	-450.3	471.6	268.3	173.1	176.0	0.0	0.0
	B	C	-93.2	95.0	49.0	60.2	75.8	0.0	0.0
1F	A	B	-341.3	1005.8	789.4	328.3	420.5	0.0	0.0
	B	C	-717.1	47.4	-59.7	256.2	70.2	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	260.0	244.5	7.7	-35.0	35.0	0.0	0.0
	B	C	147.3	182.3	-17.5	-45.8	45.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	440.2	417.6	11.3	-59.6	59.6	0.0	0.0
	B	C	368.0	386.4	-9.2	-104.8	104.8	0.0	0.0
11F	A	B	546.0	509.9	18.1	-73.3	73.3	0.0	0.0
	B	C	500.7	530.4	-14.8	-143.2	143.2	0.0	0.0
10F	A	B	545.9	521.0	12.5	-74.1	74.1	0.0	0.0
	B	C	518.5	521.1	-1.3	-144.4	144.4	0.0	0.0
9F	A	B	555.4	537.1	9.2	-75.9	75.9	0.0	0.0
	B	C	538.7	515.2	11.8	-146.4	146.4	0.0	0.0
8F	A	B	618.5	592.1	13.2	-84.1	84.1	0.0	0.0
	B	C	622.9	597.1	12.9	-169.4	169.4	0.0	0.0
7F	A	B	940.4	909.2	15.6	-128.4	128.4	0.0	0.0
	B	C	636.2	616.0	10.1	-173.9	173.9	0.0	0.0
6F	A	B	991.9	960.7	15.6	-135.6	135.6	0.0	0.0
	B	C	691.0	651.5	19.8	-186.5	186.5	0.0	0.0
5F	A	B	1019.1	984.3	17.4	-139.1	139.1	0.0	0.0
	B	C	735.2	692.1	21.5	-198.2	198.2	0.0	0.0
4F	A	B	989.0	956.6	16.2	-135.1	135.1	0.0	0.0
	B	C	761.0	734.4	13.3	-207.7	207.7	0.0	0.0
3F	A	B	950.6	918.8	15.9	-129.8	129.8	0.0	0.0
	B	C	768.3	754.7	6.8	-211.5	211.5	0.0	0.0
2F	A	B	857.6	831.7	12.9	-117.3	117.3	0.0	0.0
	B	C	723.3	708.4	7.4	-198.8	198.8	0.0	0.0
1F	A	B	1336.4	944.4	196.0	-158.4	158.4	0.0	0.0
	B	C	854.7	789.4	32.7	-228.3	228.3	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-260.0	-244.5	-7.7	35.0	-35.0	0.0	0.0
	B	C	-147.3	-182.3	17.5	45.8	-45.8	0.0	0.0
12F	A	B	-440.2	-417.6	-11.3	59.6	-59.6	0.0	0.0
	B	C	-368.0	-386.4	9.2	104.8	-104.8	0.0	0.0
11F	A	B	-546.0	-509.9	-18.1	73.3	-73.3	0.0	0.0
	B	C	-500.7	-530.4	14.8	143.2	-143.2	0.0	0.0
10F	A	B	-545.9	-521.0	-12.5	74.1	-74.1	0.0	0.0
	B	C	-518.5	-521.1	1.3	144.4	-144.4	0.0	0.0
9F	A	B	-555.4	-537.1	-9.2	75.9	-75.9	0.0	0.0
	B	C	-538.7	-515.2	-11.8	146.4	-146.4	0.0	0.0
8F	A	B	-618.5	-592.1	-13.2	84.1	-84.1	0.0	0.0
	B	C	-622.9	-597.1	-12.9	169.4	-169.4	0.0	0.0
7F	A	B	-940.4	-909.2	-15.6	128.4	-128.4	0.0	0.0
	B	C	-636.2	-616.0	-10.1	173.9	-173.9	0.0	0.0
6F	A	B	-991.9	-960.7	-15.6	135.6	-135.6	0.0	0.0
	B	C	-691.0	-651.5	-19.8	186.5	-186.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1019.1	-984.3	-17.4	139.1	-139.1	0.0	0.0
	B	C	-735.2	-692.1	-21.5	198.2	-198.2	0.0	0.0
4F	A	B	-989.0	-956.6	-16.2	135.1	-135.1	0.0	0.0
	B	C	-761.0	-734.4	-13.3	207.7	-207.7	0.0	0.0
3F	A	B	-950.6	-918.8	-15.9	129.8	-129.8	0.0	0.0
	B	C	-768.3	-754.7	-6.8	211.5	-211.5	0.0	0.0
2F	A	B	-857.6	-831.7	-12.9	117.3	-117.3	0.0	0.0
	B	C	-723.3	-708.4	-7.4	198.8	-198.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1336.4	-944.4	-196.0	158.4	-158.4	0.0	0.0
	B	C	-854.7	-789.4	-32.7	228.3	-228.3	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	449.8	287.9	-81.0	184.4	184.4	-266.9	266.9
		B	-315.8	-240.5	37.6	139.1	-139.1	-402.6	402.6
		C	-118.2	-101.9	8.1	55.0	-55.0	-126.9	126.9
11F	12F	A	191.1	221.9	15.4	-103.2	103.2	-527.9	527.9
		B	-140.1	-159.4	-9.7	74.9	-74.9	-729.3	729.3
		C	-57.6	-59.6	-1.0	29.3	-29.3	-257.3	257.3
10F	11F	A	233.6	212.5	-10.5	-110.2	110.2	-784.4	784.4
		B	-174.3	-152.7	10.8	80.7	-80.7	-1062.8	1062.8

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	-68.9	-66.3	1.3	33.4	-33.4	-375.6	375.6
9F	10F	A	251.5	242.2	-4.7	-123.4	123.4	-1057.6	1057.6
		B	-216.4	-203.4	6.5	105.0	-105.0	-1413.2	1413.2
		C	-71.9	-73.2	-0.6	36.3	-36.3	-502.2	502.2
8F	9F	A	223.9	238.4	7.3	-115.6	115.6	-1335.6	1335.6
		B	-182.8	-194.0	-5.6	94.2	-94.2	-1768.3	1768.3
		C	-68.0	-68.5	-0.2	34.1	-34.1	-630.2	630.2
7F	8F	A	223.3	221.5	-0.9	-110.5	110.5	-1609.1	1609.1
		B	-182.2	-174.7	3.7	88.7	-88.7	-2120.3	2120.3
		C	-65.5	-67.6	-1.0	33.1	-33.1	-754.6	754.6
6F	7F	A	246.8	237.8	-4.5	-121.1	121.1	-1884.2	1884.2
		B	-204.3	-194.4	4.9	99.7	-99.7	-2471.8	2471.8
		C	-64.1	-66.1	-1.0	32.5	-32.5	-877.8	877.8
5F	6F	A	229.1	233.6	2.2	-115.7	115.7	-2155.1	2155.1
		B	-187.6	-188.5	-0.5	94.0	-94.0	-2820.5	2820.5
		C	-59.9	-62.0	-1.0	30.5	-30.5	-998.2	998.2
4F	5F	A	226.0	216.3	-4.8	-110.6	110.6	-2419.4	2419.4
		B	-185.7	-180.8	2.4	91.6	-91.6	-3165.8	3165.8
		C	-52.6	-51.5	0.5	26.0	-26.0	-1113.6	1113.6
3F	4F	A	242.5	240.0	-1.3	-120.6	120.6	-2679.7	2679.7
		B	-189.9	-187.6	1.2	94.4	-94.4	-3507.9	3507.9
		C	-57.3	-54.4	1.5	27.9	-27.9	-1227.5	1227.5
2F	3F	A	214.9	209.0	-2.9	-106.0	106.0	-2936.1	2936.1
		B	-178.3	-158.1	10.1	84.1	-84.1	-3847.6	3847.6
		C	-47.9	-48.0	-0.0	24.0	-24.0	-1339.4	1339.4
1F	2F	A	241.3	341.3	50.0	-130.9	130.9	-3186.8	3186.8
		B	-220.4	-288.7	-34.2	114.4	-114.4	-4183.9	4183.9
		C	-47.0	-47.4	-0.2	21.2	-21.2	-1449.2	1449.2

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-260.0	-124.9	67.5	96.2	-96.2	45.3	-45.3
		B	-391.8	-269.5	61.2	165.3	-165.3	1.7	-1.7
		C	-182.3	-110.0	36.2	73.1	-73.1	-47.4	47.4
11F	12F	A	-315.3	-226.7	44.3	135.5	-135.5	119.1	-119.1
		B	-516.2	-452.4	31.9	242.2	-242.2	34.3	-34.3
		C	-276.4	-223.2	26.6	124.9	-124.9	-154.3	154.3
10F	11F	A	-319.3	-333.9	-7.3	161.3	-161.3	206.5	-206.5
		B	-558.1	-549.9	4.1	273.6	-273.6	91.8	-91.8
		C	-307.2	-323.2	-8.0	155.6	-155.6	-299.8	299.8
9F	10F	A	-212.0	-216.1	-2.0	107.0	-107.0	302.7	-302.7
		B	-489.6	-476.5	6.5	241.5	-241.5	142.9	-142.9
		C	-197.9	-218.2	-10.2	104.0	-104.0	-447.4	447.4
8F	9F	A	-339.3	-259.5	39.9	149.7	-149.7	402.8	-402.8
		B	-599.3	-559.7	19.8	289.7	-289.7	192.5	-192.5
		C	-296.9	-285.5	5.7	145.6	-145.6	-597.1	597.1
7F	8F	A	-359.1	-425.9	-33.4	195.0	-195.0	510.0	-510.0
		B	-655.3	-707.3	-26.0	338.5	-338.5	258.1	-258.1
		C	-311.5	-324.2	-6.3	157.9	-157.9	-770.0	770.0
6F	7F	A	-514.5	-464.3	25.1	244.7	-244.7	660.9	-660.9
		B	-838.0	-787.7	25.2	406.4	-406.4	284.3	-284.3
		C	-291.8	-311.4	-9.8	150.8	-150.8	-947.4	947.4
5F	6F	A	-527.7	-499.4	14.1	256.8	-256.8	817.5	-817.5
		B	-864.1	-847.4	8.4	427.9	-427.9	317.5	-317.5
		C	-340.2	-357.4	-8.6	174.4	-174.4	-1137.4	1137.4
4F	5F	A	-519.7	-557.8	-19.0	269.4	-269.4	974.8	-974.8
		B	-872.1	-902.4	-15.2	443.6	-443.6	361.8	-361.8
		C	-334.7	-351.3	-8.3	171.5	-171.5	-1339.1	1339.1
3F	4F	A	-431.3	-483.5	-26.1	228.7	-228.7	1124.9	-1124.9
		B	-815.2	-865.1	-25.0	420.1	-420.1	423.1	-423.1
		C	-383.1	-405.2	-11.1	197.1	-197.1	-1550.5	1550.5
2F	3F	A	-467.1	-592.4	-62.6	264.9	-264.9	1266.3	-1266.3
		B	-821.9	-925.3	-51.7	436.8	-436.8	496.5	-496.5
		C	-349.4	-414.0	-32.3	190.9	-190.9	-1765.4	1765.4
1F	2F	A	-265.2	-1336.4	-535.6	359.9	-359.9	1390.9	-1390.9

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-629. 7	-1799. 1	-584. 7	545. 8	-545. 8	573. 3	-573. 3
		C	-294. 4	-789. 4	-247. 5	243. 5	-243. 5	-1966. 7	1966. 7

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	260. 0	124. 9	-67. 5	-96. 2	96. 2	-45. 3	45. 3
		B	391. 8	269. 5	-61. 2	-165. 3	165. 3	-1. 7	1. 7
		C	182. 3	110. 0	-36. 2	-73. 1	73. 1	47. 4	-47. 4
11F	12F	A	315. 3	226. 7	-44. 3	-135. 5	135. 5	-119. 1	119. 1
		B	516. 2	452. 4	-31. 9	-242. 2	242. 2	-34. 3	34. 3
		C	276. 4	223. 2	-26. 6	-124. 9	124. 9	154. 3	-154. 3
10F	11F	A	319. 3	333. 9	7. 3	-161. 3	161. 3	-206. 5	206. 5
		B	558. 1	549. 9	-4. 1	-273. 6	273. 6	-91. 8	91. 8
		C	307. 2	323. 2	8. 0	-155. 6	155. 6	299. 8	-299. 8
9F	10F	A	212. 0	216. 1	2. 0	-107. 0	107. 0	-302. 7	302. 7
		B	489. 6	476. 5	-6. 5	-241. 5	241. 5	-142. 9	142. 9
		C	197. 9	218. 2	10. 2	-104. 0	104. 0	447. 4	-447. 4
8F	9F	A	339. 3	259. 5	-39. 9	-149. 7	149. 7	-402. 8	402. 8
		B	599. 3	559. 7	-19. 8	-289. 7	289. 7	-192. 5	192. 5
		C	296. 9	285. 5	-5. 7	-145. 6	145. 6	597. 1	-597. 1
7F	8F	A	359. 1	425. 9	33. 4	-195. 0	195. 0	-510. 0	510. 0
		B	655. 3	707. 3	26. 0	-338. 5	338. 5	-258. 1	258. 1
		C	311. 5	324. 2	6. 3	-157. 9	157. 9	770. 0	-770. 0
6F	7F	A	514. 5	464. 3	-25. 1	-244. 7	244. 7	-660. 9	660. 9
		B	838. 0	787. 7	-25. 2	-406. 4	406. 4	-284. 3	284. 3
		C	291. 8	311. 4	9. 8	-150. 8	150. 8	947. 4	-947. 4
5F	6F	A	527. 7	499. 4	-14. 1	-256. 8	256. 8	-817. 5	817. 5
		B	864. 1	847. 4	-8. 4	-427. 9	427. 9	-317. 5	317. 5
		C	340. 2	357. 4	8. 6	-174. 4	174. 4	1137. 4	-1137. 4
4F	5F	A	519. 7	557. 8	19. 0	-269. 4	269. 4	-974. 8	974. 8
		B	872. 1	902. 4	15. 2	-443. 6	443. 6	-361. 8	361. 8
		C	334. 7	351. 3	8. 3	-171. 5	171. 5	1339. 1	-1339. 1
3F	4F	A	431. 3	483. 5	26. 1	-228. 7	228. 7	-1124. 9	1124. 9
		B	815. 2	865. 1	25. 0	-420. 1	420. 1	-423. 1	423. 1
		C	383. 1	405. 2	11. 1	-197. 1	197. 1	1550. 5	-1550. 5
2F	3F	A	467. 1	592. 4	62. 6	-264. 9	264. 9	-1266. 3	1266. 3
		B	821. 9	925. 3	51. 7	-436. 8	436. 8	-496. 5	496. 5
		C	349. 4	414. 0	32. 3	-190. 9	190. 9	1765. 4	-1765. 4
1F	2F	A	265. 2	1336. 4	535. 6	-359. 9	359. 9	-1390. 9	1390. 9
		B	629. 7	1799. 1	584. 7	-545. 8	545. 8	-573. 3	573. 3
		C	294. 4	789. 4	247. 5	-243. 5	243. 5	1966. 7	-1966. 7

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)


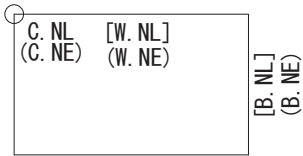




長期



C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)



重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)



(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)

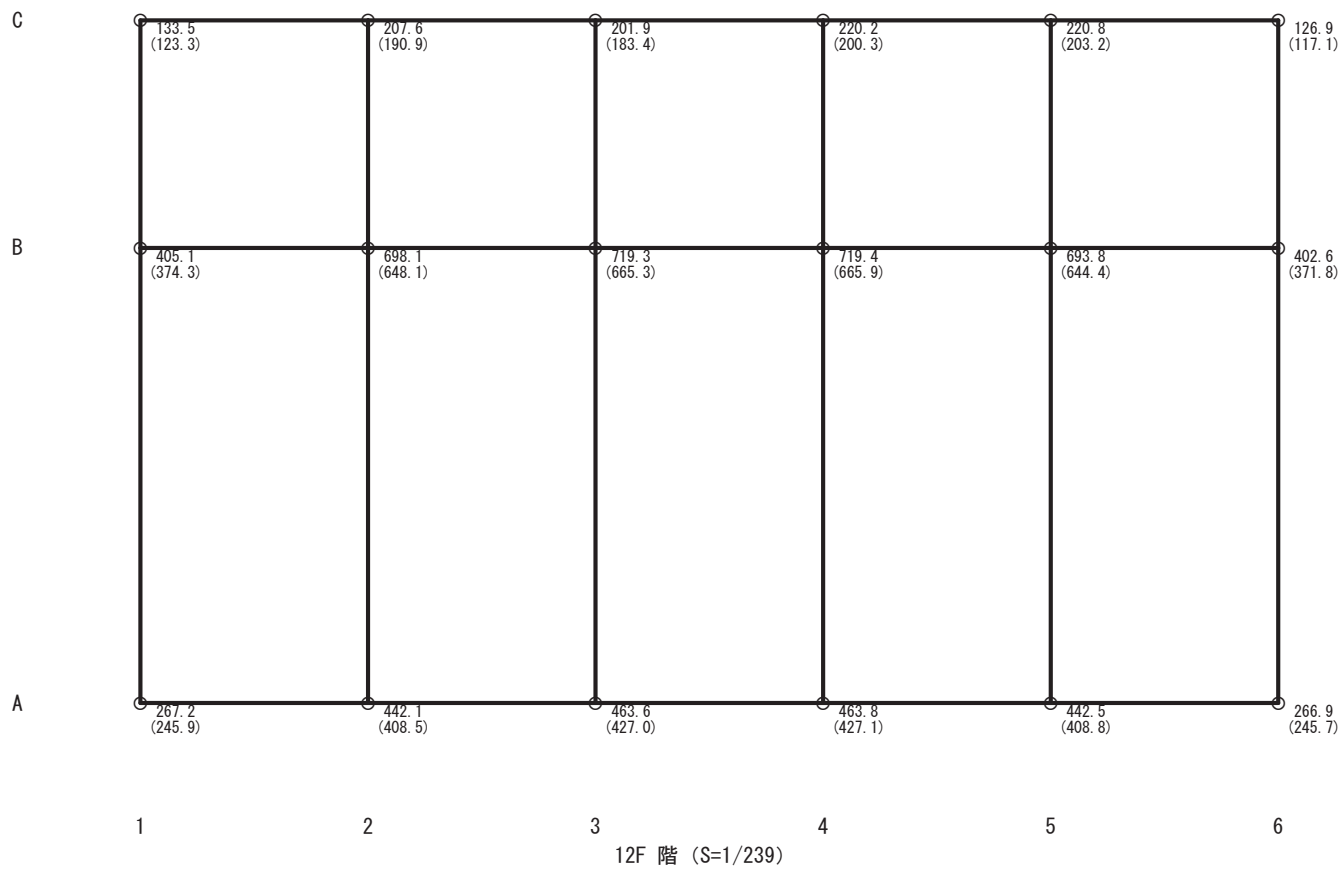
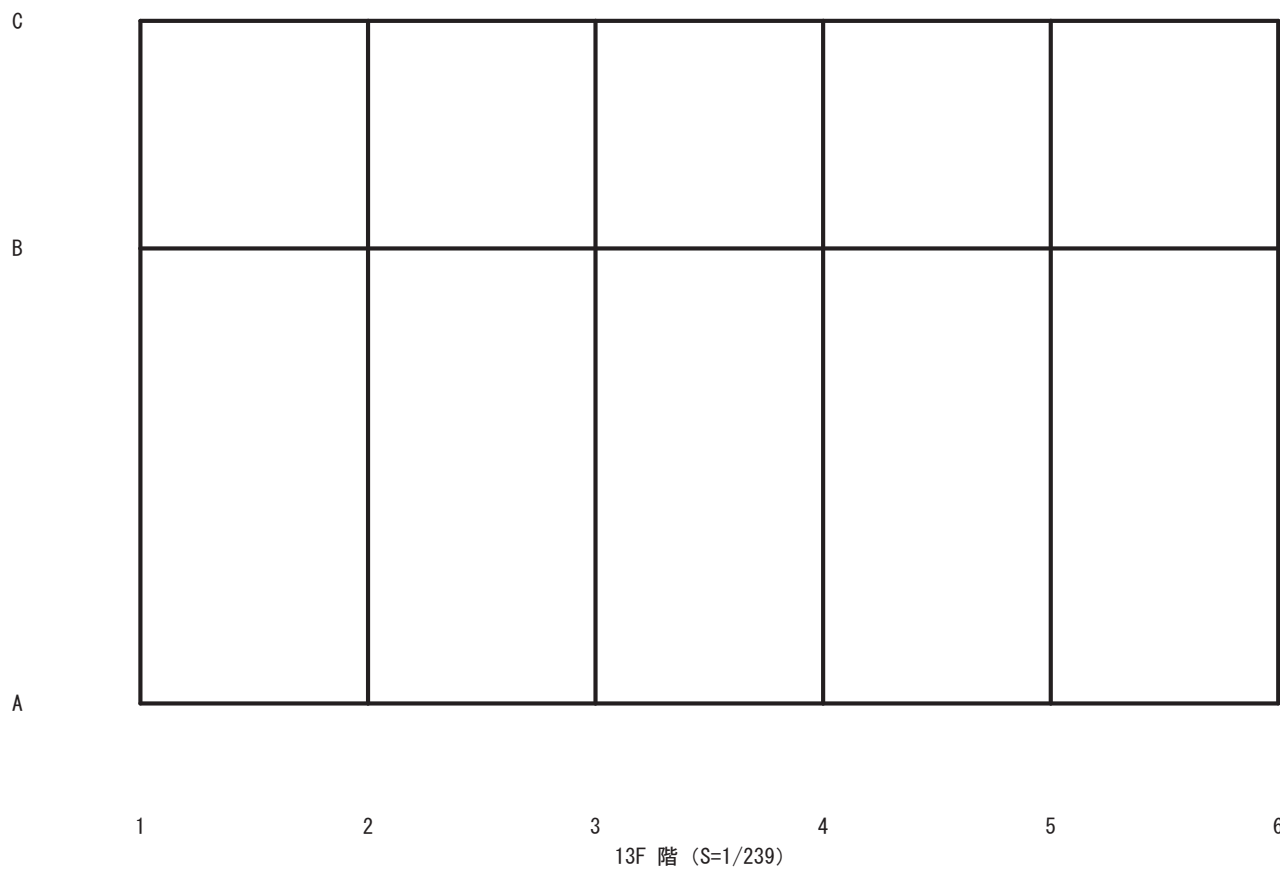


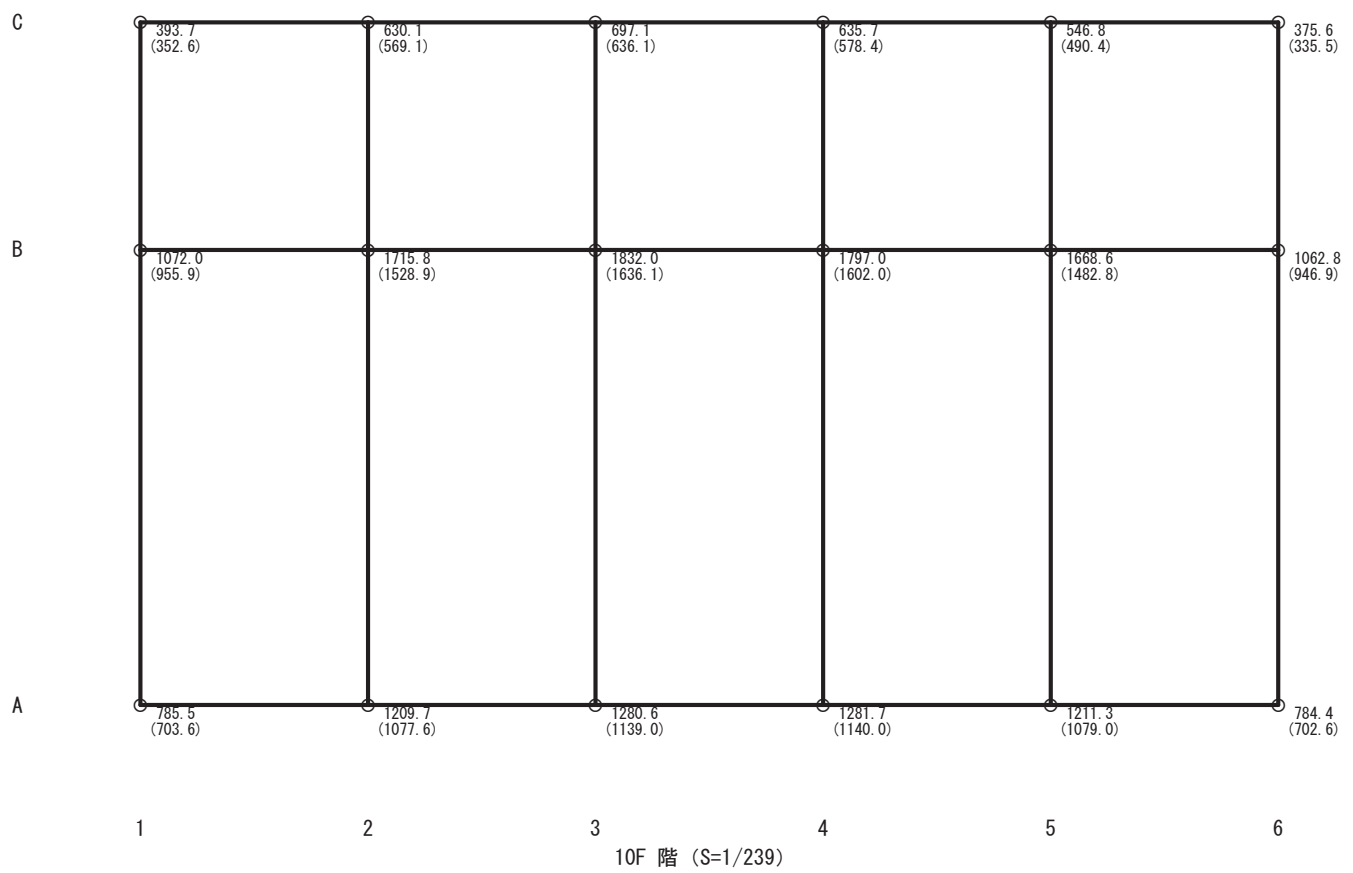
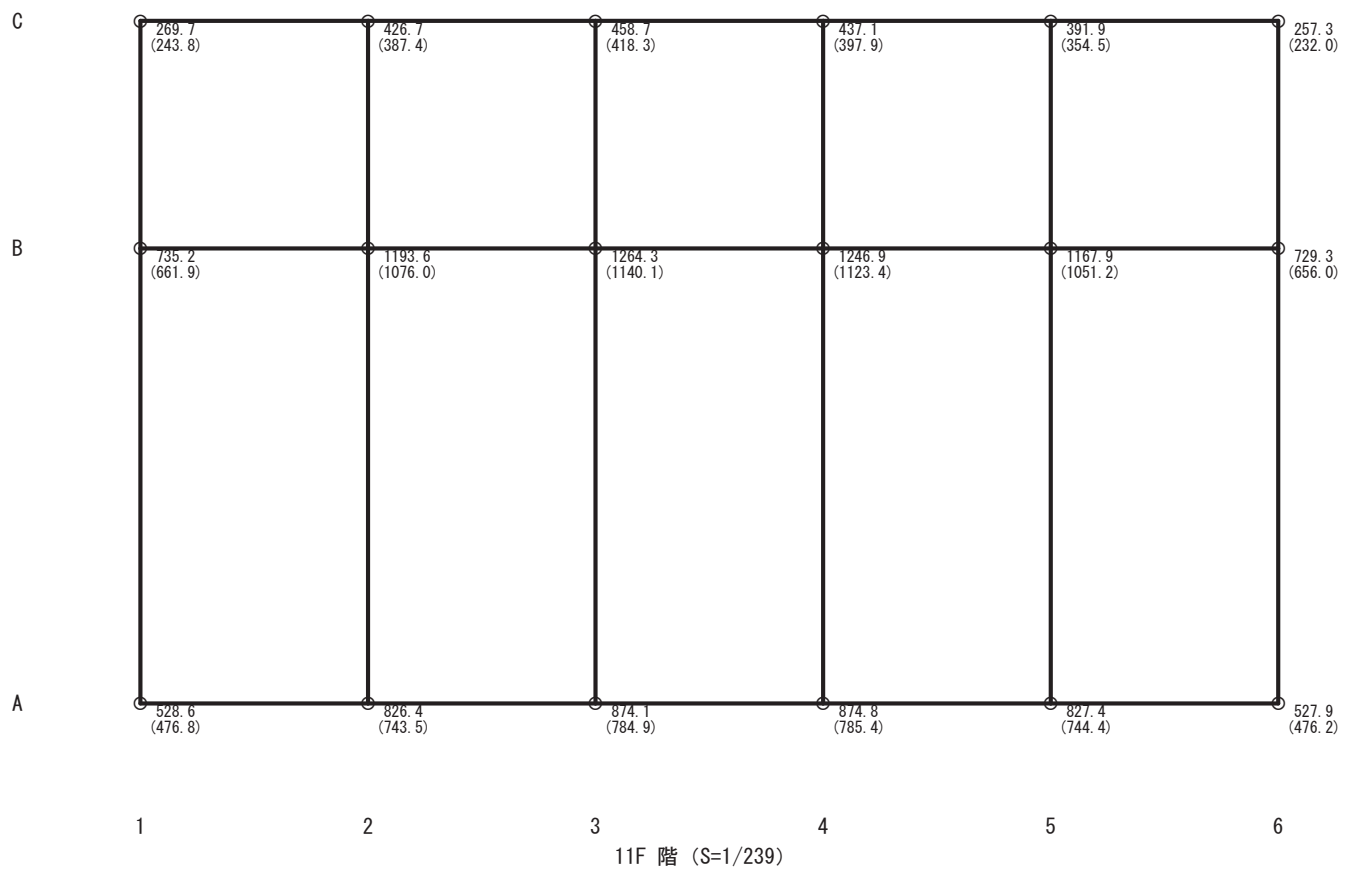


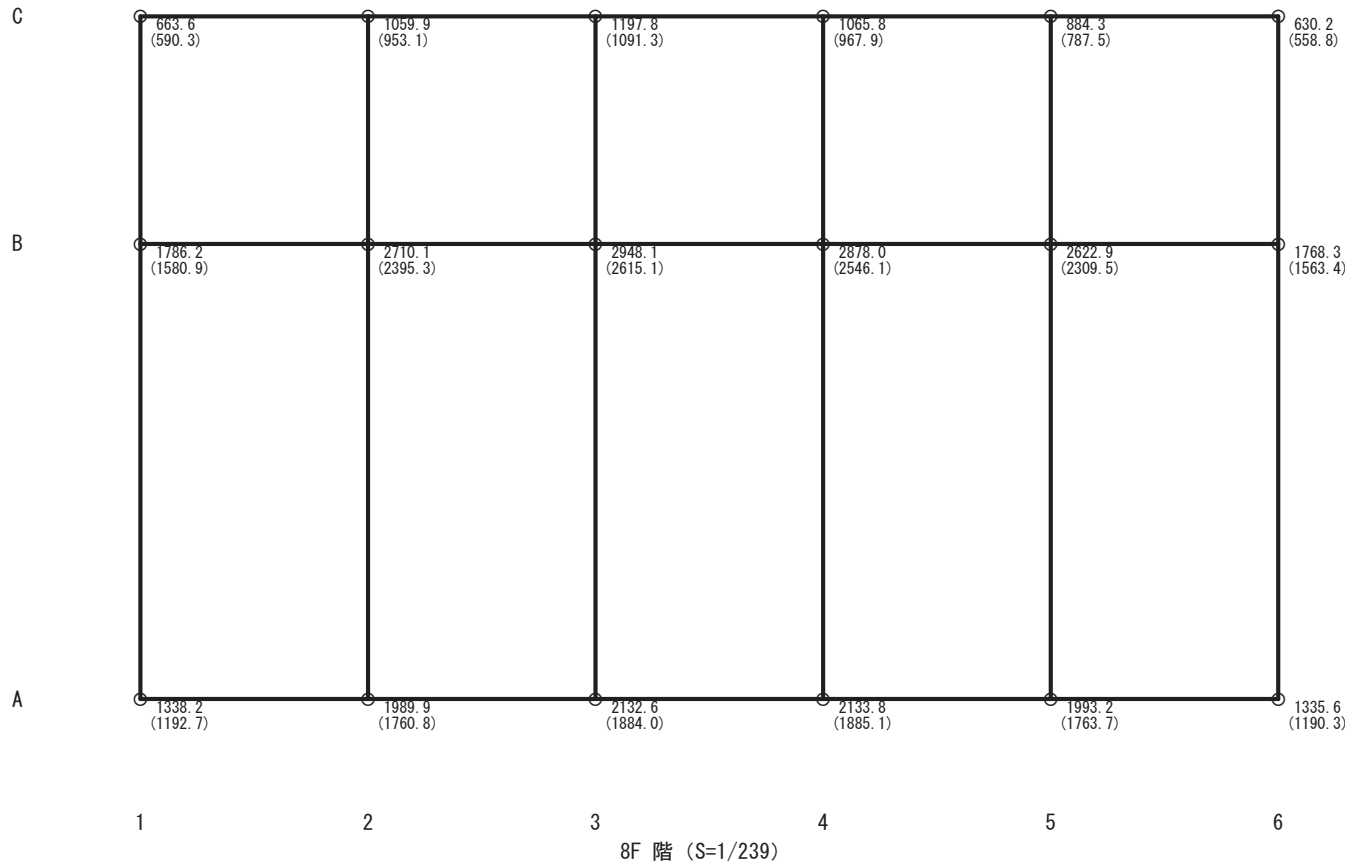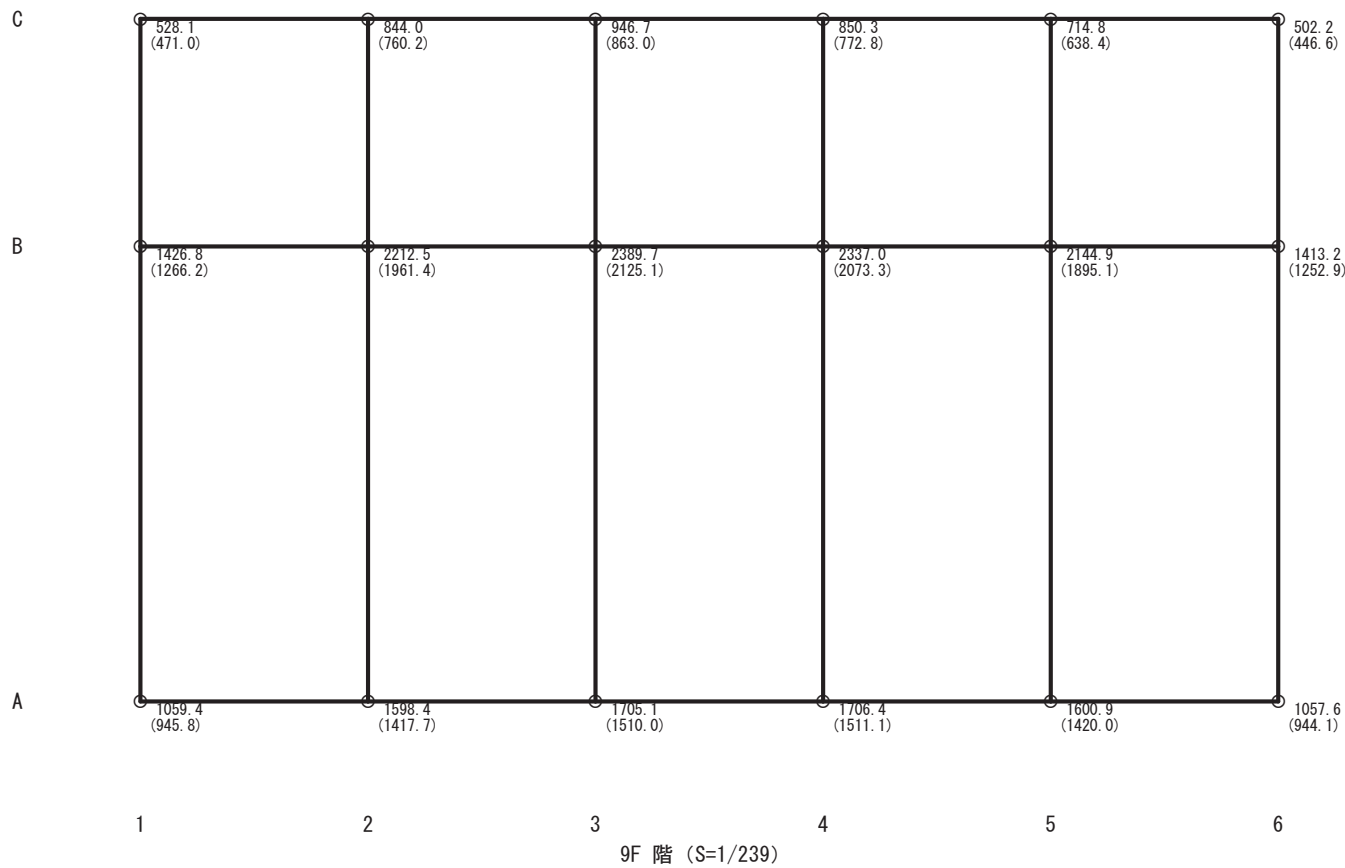

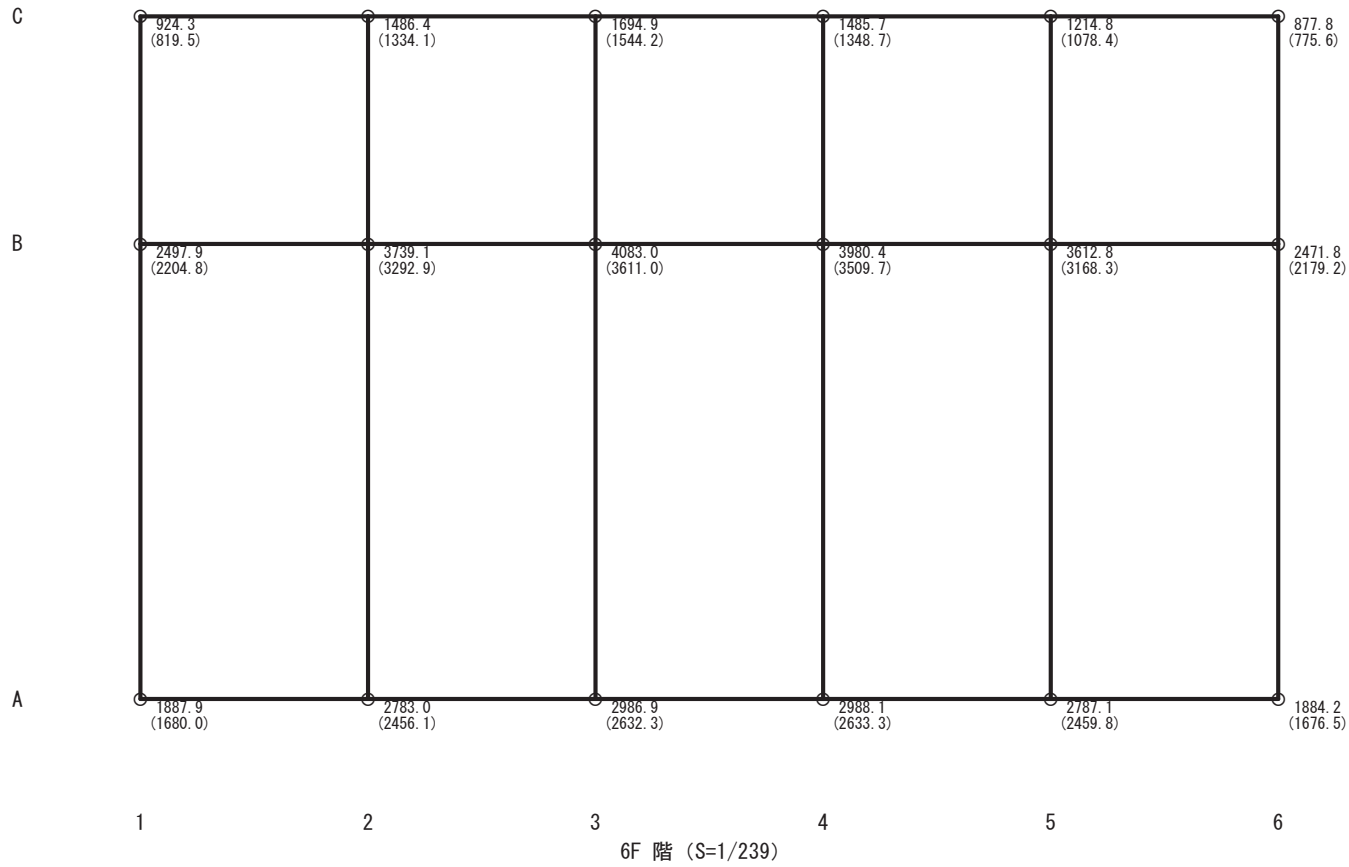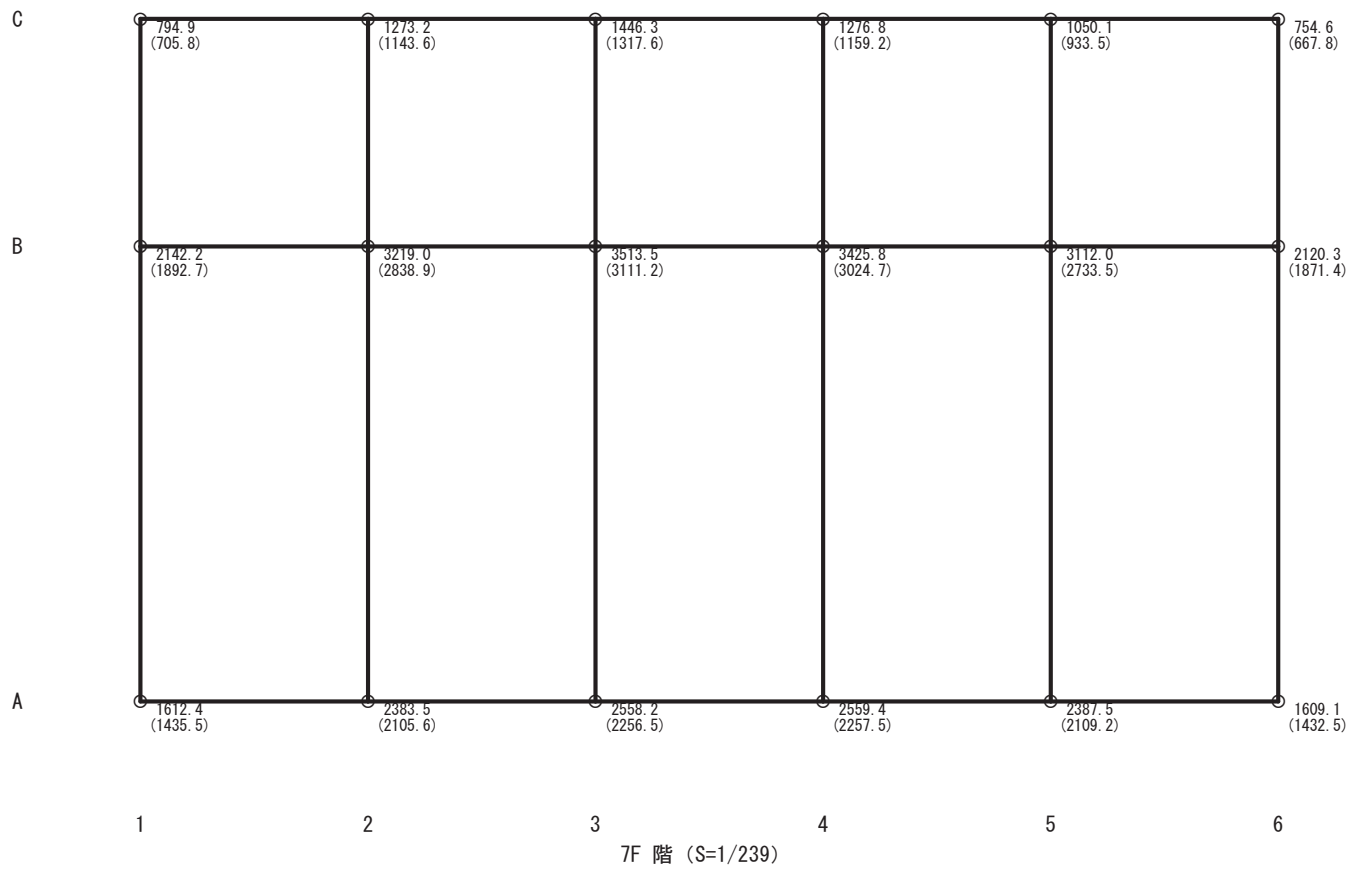

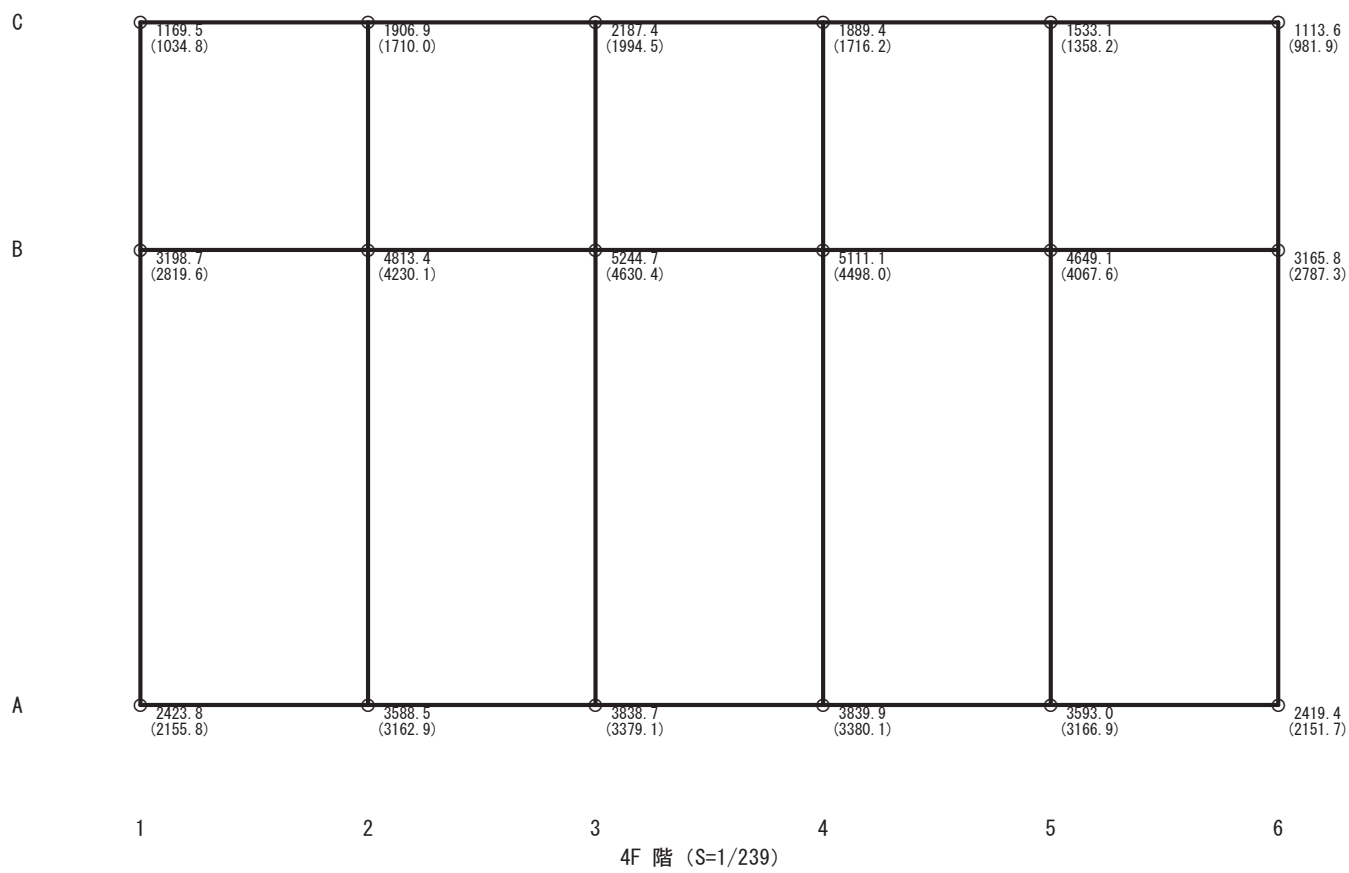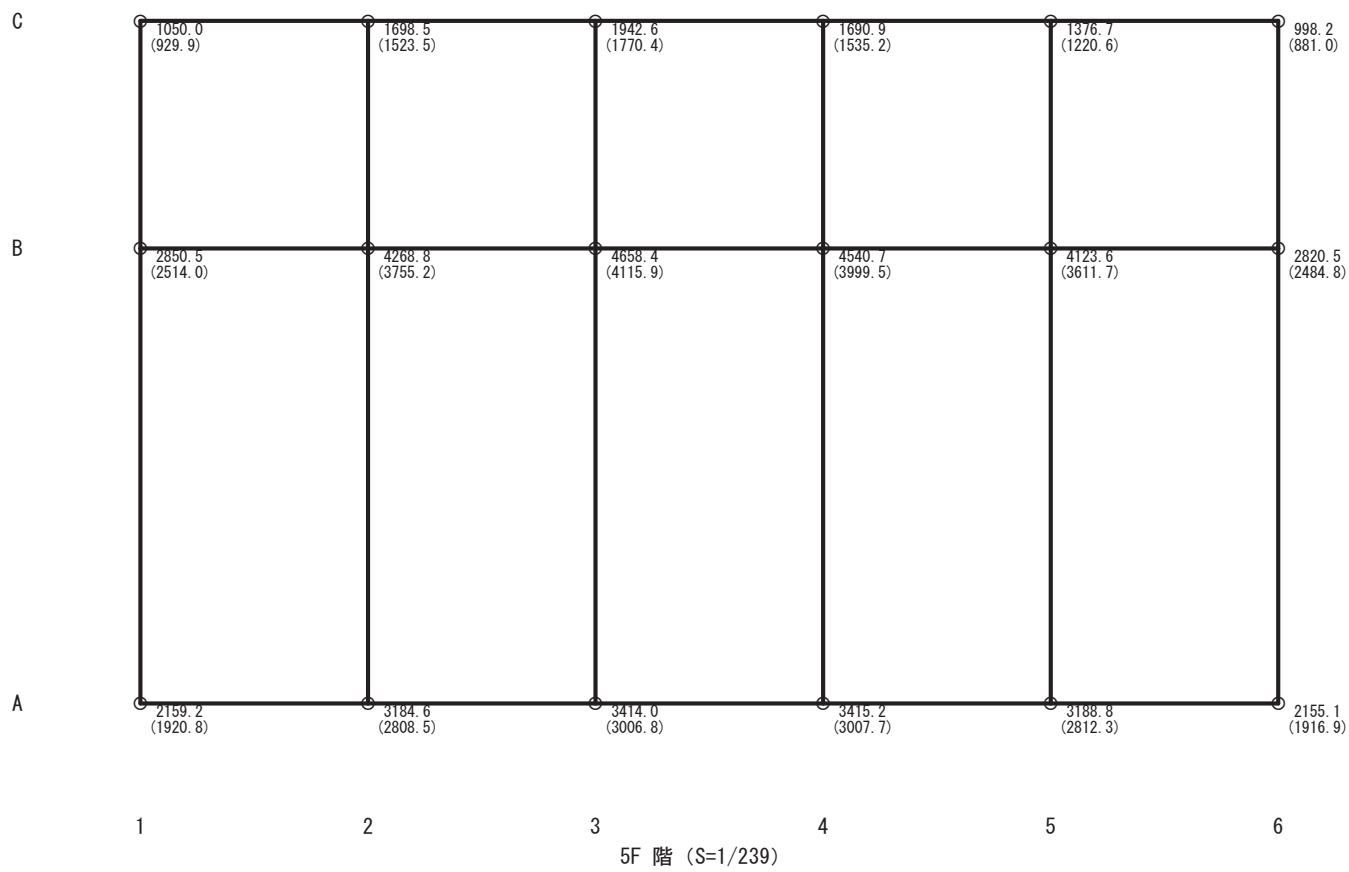

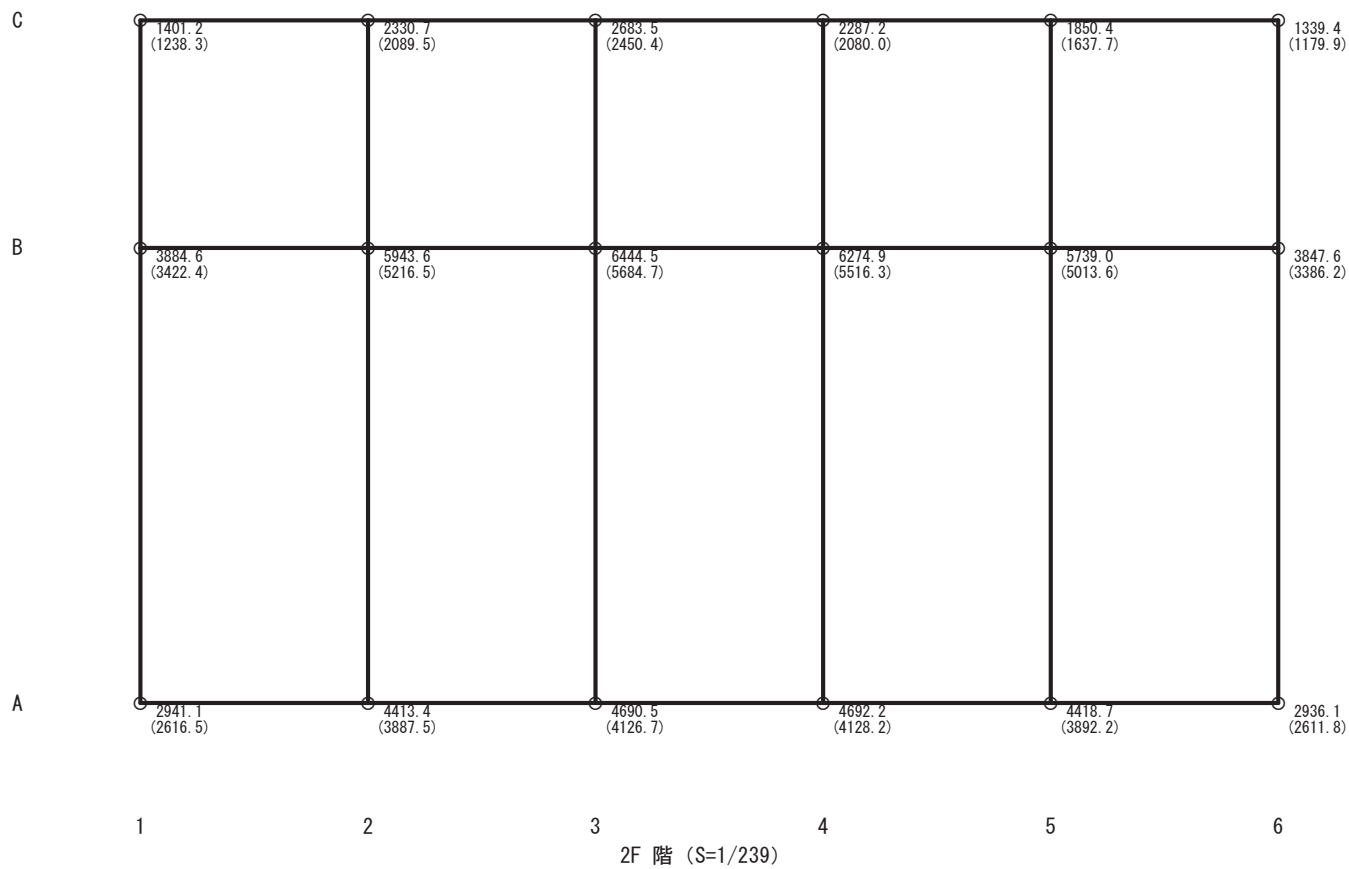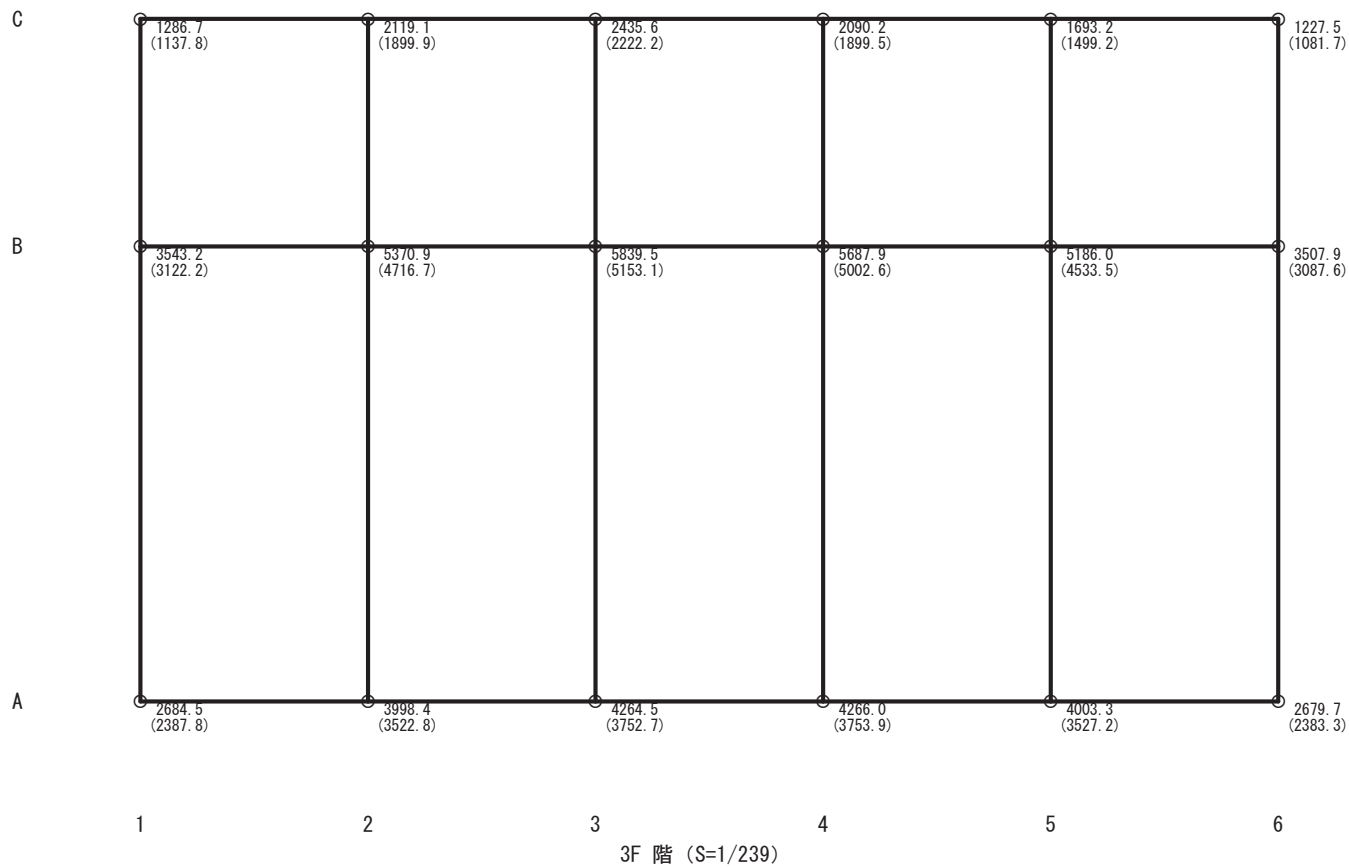

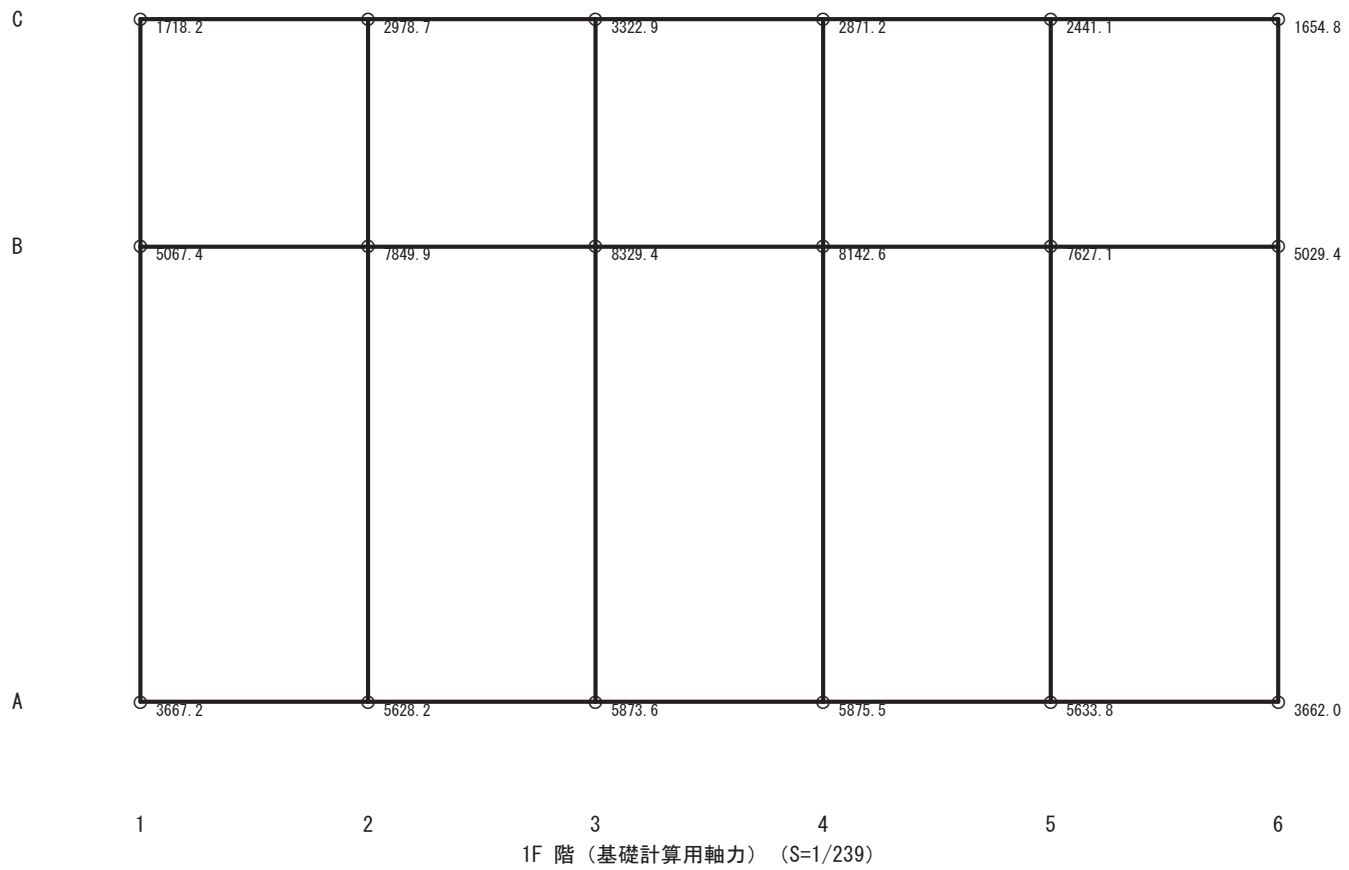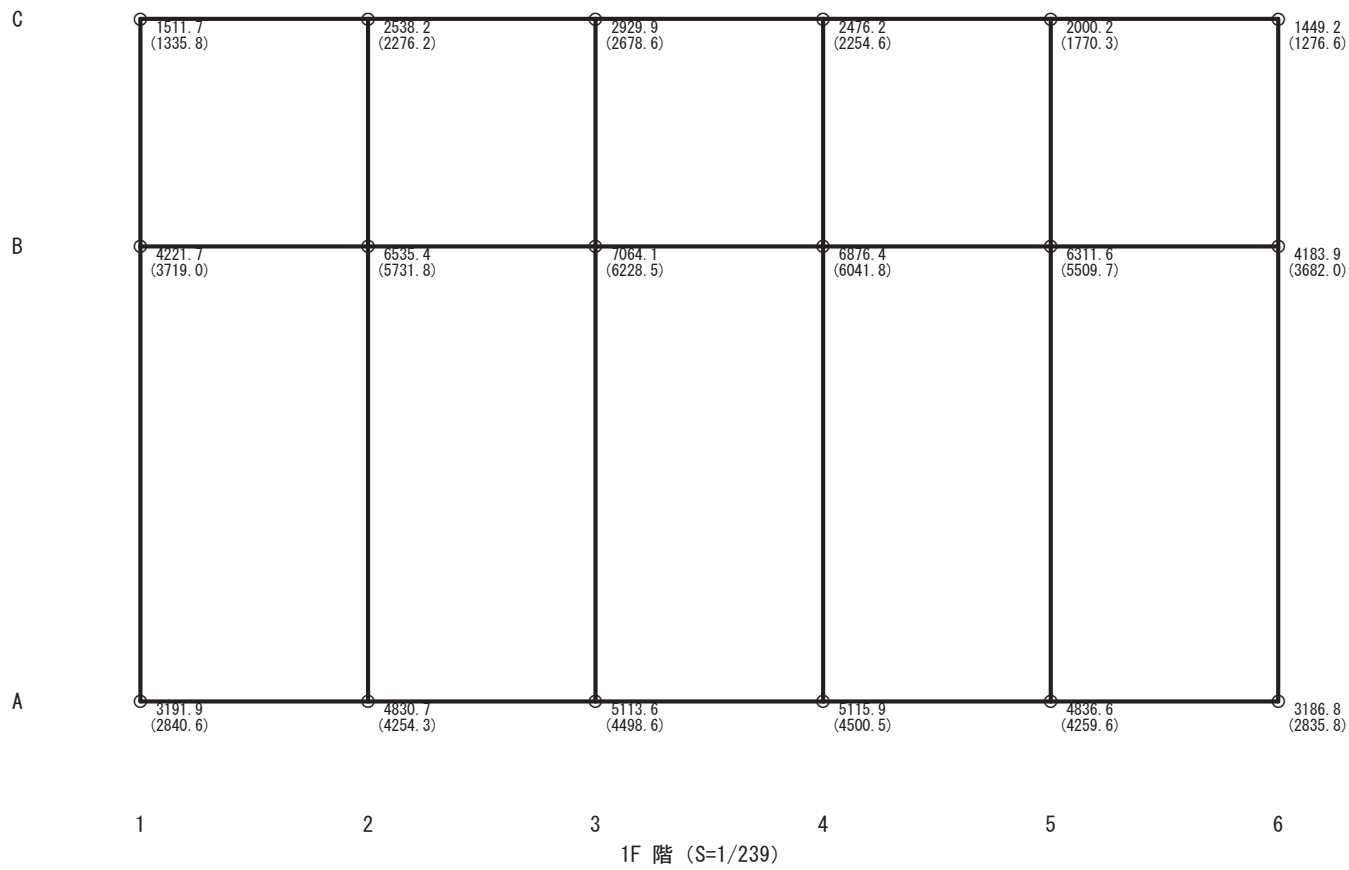

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

() : 重心計算用軸力 (固定荷重+地震用積載荷重)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	133.51 (123.26)	207.64 (190.94)	201.88 (183.44)	220.17 (200.28)	220.75 (203.17)	126.93 (117.05)
B	405.10 (374.32)	698.11 (648.07)	719.27 (665.27)	719.42 (665.92)	693.84 (644.40)	402.56 (371.83)
A	267.17 (245.89)	442.06 (408.46)	463.63 (427.04)	463.80 (427.15)	442.47 (408.79)	266.94 (245.68)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	269.75 (243.81)	426.66 (387.37)	458.65 (418.30)	437.12 (397.91)	391.91 (354.50)	257.28 (232.03)
B	735.22 (661.86)	1193.57 (1076.03)	1264.27 (1140.13)	1246.85 (1123.41)	1167.89 (1051.20)	729.30 (656.05)
A	528.64 (476.83)	826.39 (743.52)	874.12 (784.87)	874.75 (785.41)	827.37 (744.38)	527.93 (476.18)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	393.67 (352.65)	630.07 (569.05)	697.09 (636.09)	635.68 (578.42)	546.76 (490.42)	375.56 (335.54)
B	1072.00 (955.94)	1715.80 (1528.94)	1831.99 (1636.15)	1797.00 (1602.02)	1668.60 (1482.84)	1062.76 (946.89)
A	785.46 (703.58)	1209.68 (1077.57)	1280.58 (1138.95)	1281.73 (1139.98)	1211.29 (1079.00)	784.36 (702.56)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	528.08 (471.03)	844.01 (760.24)	946.66 (863.04)	850.33 (772.81)	714.79 (638.39)	502.24 (446.62)
B	1426.80 (1266.21)	2212.49 (1961.41)	2389.75 (2125.10)	2336.98 (2073.34)	2144.91 (1895.13)	1413.22 (1252.93)
A	1059.41 (945.81)	1598.39 (1417.73)	1705.11 (1509.97)	1706.43 (1511.13)	1600.93 (1420.01)	1057.59 (944.12)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	663.61 (590.32)	1059.91 (953.06)	1197.77 (1091.31)	1065.78 (967.85)	884.27 (787.55)	630.24 (558.80)
B	1786.16 (1580.94)	2710.14 (2395.29)	2948.14 (2615.11)	2878.03 (2546.11)	2622.88 (2309.49)	1768.28 (1563.45)
A	1338.18 (1192.67)	1989.94 (1760.78)	2132.57 (1884.03)	2133.78 (1885.06)	1993.20 (1763.72)	1335.60 (1190.27)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	794.90 (705.83)	1273.20 (1143.63)	1446.26 (1317.57)	1276.80 (1159.16)	1050.14 (933.52)	754.60 (667.75)
B	2142.20 (1892.75)	3219.03 (2838.89)	3513.53 (3111.17)	3425.83 (3024.66)	3112.03 (2733.47)	2120.33 (1871.36)
A	1612.36 (1435.55)	2383.48 (2105.61)	2558.18 (2256.47)	2559.40 (2257.49)	2387.47 (2109.22)	1609.08 (1432.49)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	924.28 (819.54)	1486.43 (1334.11)	1694.87 (1544.16)	1485.72 (1348.74)	1214.81 (1078.35)	877.82 (775.63)
B	2497.92 (2204.76)	3739.14 (3292.95)	4083.04 (3611.03)	3980.44 (3509.66)	3612.80 (3168.28)	2471.83 (2179.24)
A	1887.86 (1679.96)	2782.99 (2456.11)	2986.91 (2632.31)	2988.12 (2633.29)	2787.14 (2459.85)	1884.17 (1676.51)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1049.96 (929.92)	1698.46 (1523.55)	1942.65 (1770.41)	1690.87 (1535.22)	1376.65 (1220.65)	998.23 (881.01)
B	2850.45 (2514.03)	4268.80 (3755.17)	4658.38 (4115.93)	4540.70 (3999.46)	4123.59 (3611.67)	2820.55 (2484.78)
A	2159.17 (1920.77)	3184.63 (2808.52)	3414.00 (3006.76)	3415.15 (3007.67)	3188.84 (2812.30)	2155.08 (1916.95)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1169.46 (1034.76)	1906.95 (1709.95)	2187.37 (1994.47)	1889.43 (1716.19)	1533.14 (1358.21)	1113.60 (981.93)
B	3198.73 (2819.60)	4813.37 (4230.11)	5244.71 (4630.40)	5111.09 (4497.95)	4649.12 (4067.56)	3165.76 (2787.33)
A	2423.79 (2155.81)	3588.53 (3162.92)	3838.71 (3379.14)	3839.95 (3380.13)	3592.96 (3166.89)	2419.36 (2151.66)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1286.74 (1137.79)	2119.10 (1899.88)	2435.60 (2222.18)	2090.22 (1899.54)	1693.24 (1499.22)	1227.47 (1081.71)
B	3543.20 (3122.16)	5370.91 (4716.65)	5839.55 (5153.06)	5687.85 (5002.57)	5186.00 (4533.53)	3507.92 (3087.62)
A	2684.50 (2387.78)	3998.40 (3522.79)	4264.47 (3752.69)	4265.99 (3753.94)	4003.31 (3527.20)	2679.75 (2383.32)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1401.16 (1238.35)	2330.74 (2089.52)	2683.54 (2450.37)	2287.16 (2080.01)	1850.36 (1637.65)	1339.36 (1179.86)
B	3884.57 (3422.40)	5943.58 (5216.46)	6444.50 (5684.71)	6274.95 (5516.32)	5739.00 (5013.63)	3847.62 (3386.23)
A	2941.12 (2616.51)	4413.45 (3887.46)	4690.46 (4126.74)	4692.25 (4128.23)	4418.74 (3892.24)	2936.12 (2611.83)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1511.67 (1335.75)	2538.15 (2276.17)	2929.88 (2678.61)	2476.16 (2254.61)	2000.25 (1770.32)	1449.18 (1276.59)
B	4221.73 (3719.04)	6535.36 (5731.84)	7064.11 (6228.50)	6876.39 (6041.77)	6311.64 (5509.72)	4183.85 (3681.95)
A	3191.92 (2840.59)	4830.73 (4254.27)	5113.61 (4498.56)	5115.90 (4500.53)	4836.58 (4259.59)	3186.79 (2835.78)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	1718.25	2978.67	3322.86	2871.18	2441.12	1654.77
B	5067.42	7849.91	8329.44	8142.56	7627.08	5029.44
A	3667.24	5628.17	5873.55	5875.52	5633.81	3662.02

A-3. 応力計算結果のまとめ


A-3.2 水平力分担

A-3.2.1 地震力の水平力分担


Q_c : 柱のせん断力 (kN) Q_w : 壁のせん断力 (kN)
 Q force : 地震力 (kN) Q_{sp} : 水平バネの反力 (kN)
 $sumQ$: $Q_c+Q_w+Q_{sp}$ (kN) $sumQ$: $Q_c+Q_w+Q_{sp}$ (kN)
 d : 層間変位 (cm) h : 階高 (cm)
 d/h : 層間変形角

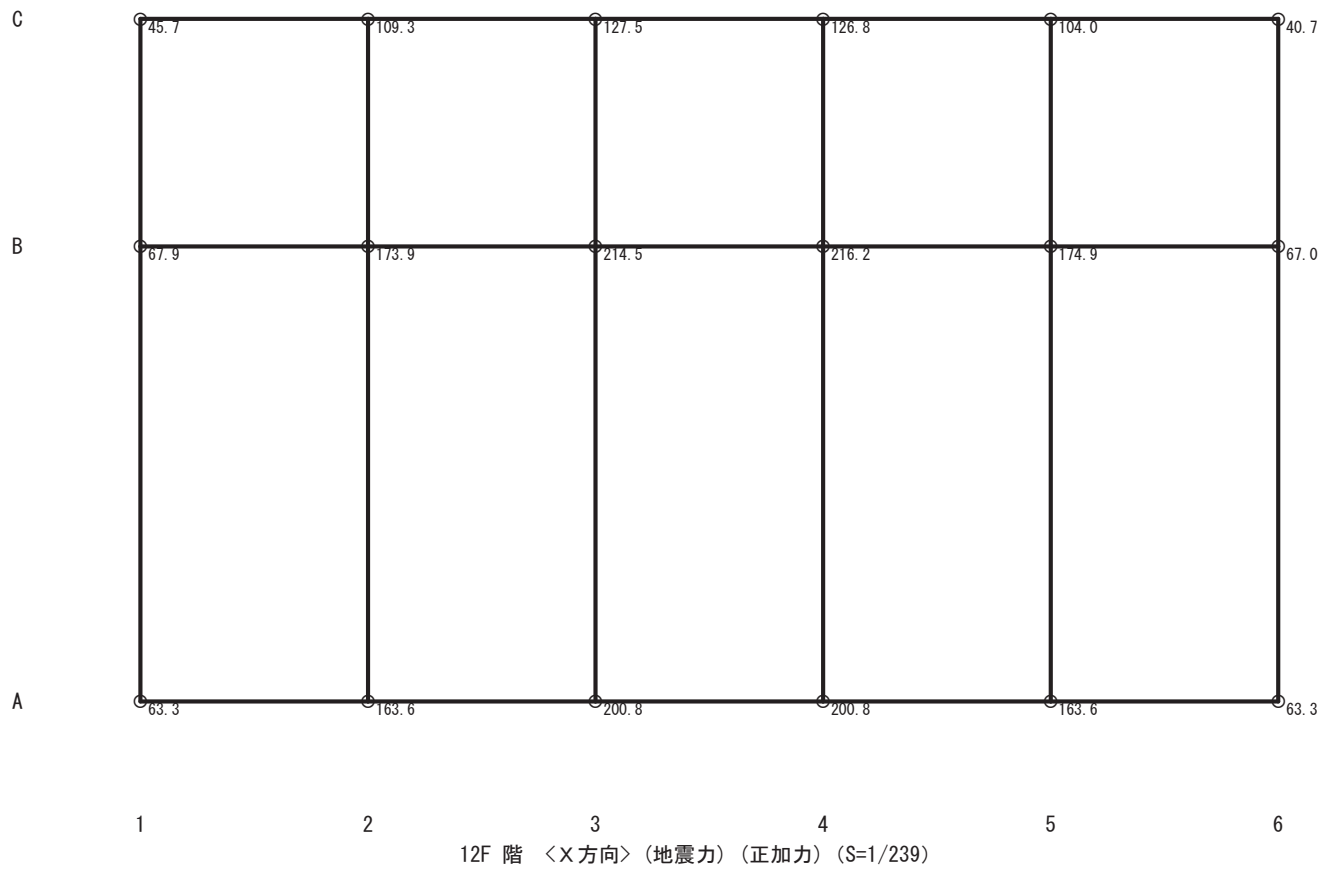


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	553. 86	(23. 8)	553. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	914. 48	(39. 4)	914. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	855. 36	(36. 8)	855. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2323. 70	(100. 0)	2323. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

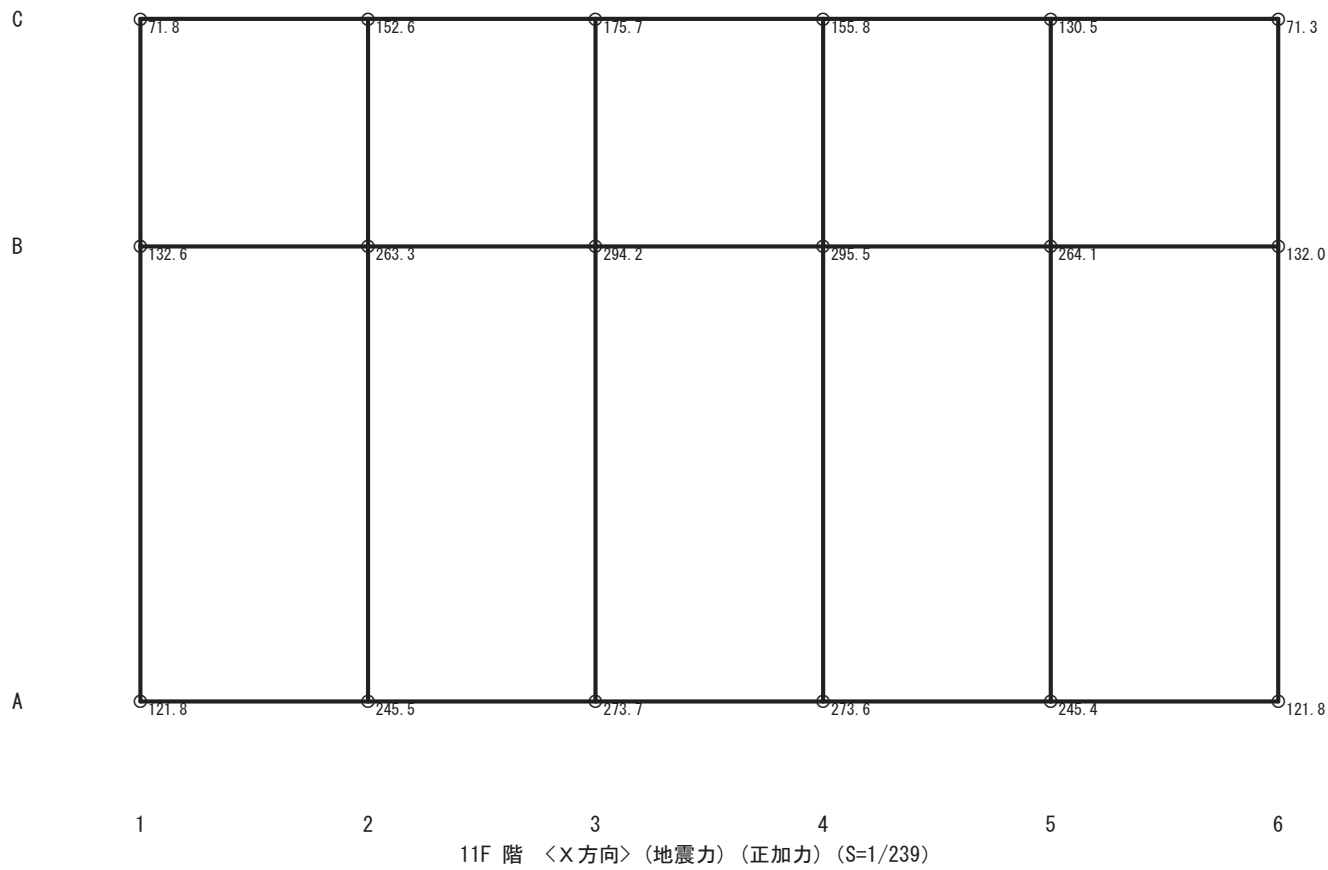


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	757. 63	(22. 1)	757. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1381. 63	(40. 4)	1381. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1281. 84	(37. 5)	1281. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3421. 10	(100. 0)	3421. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

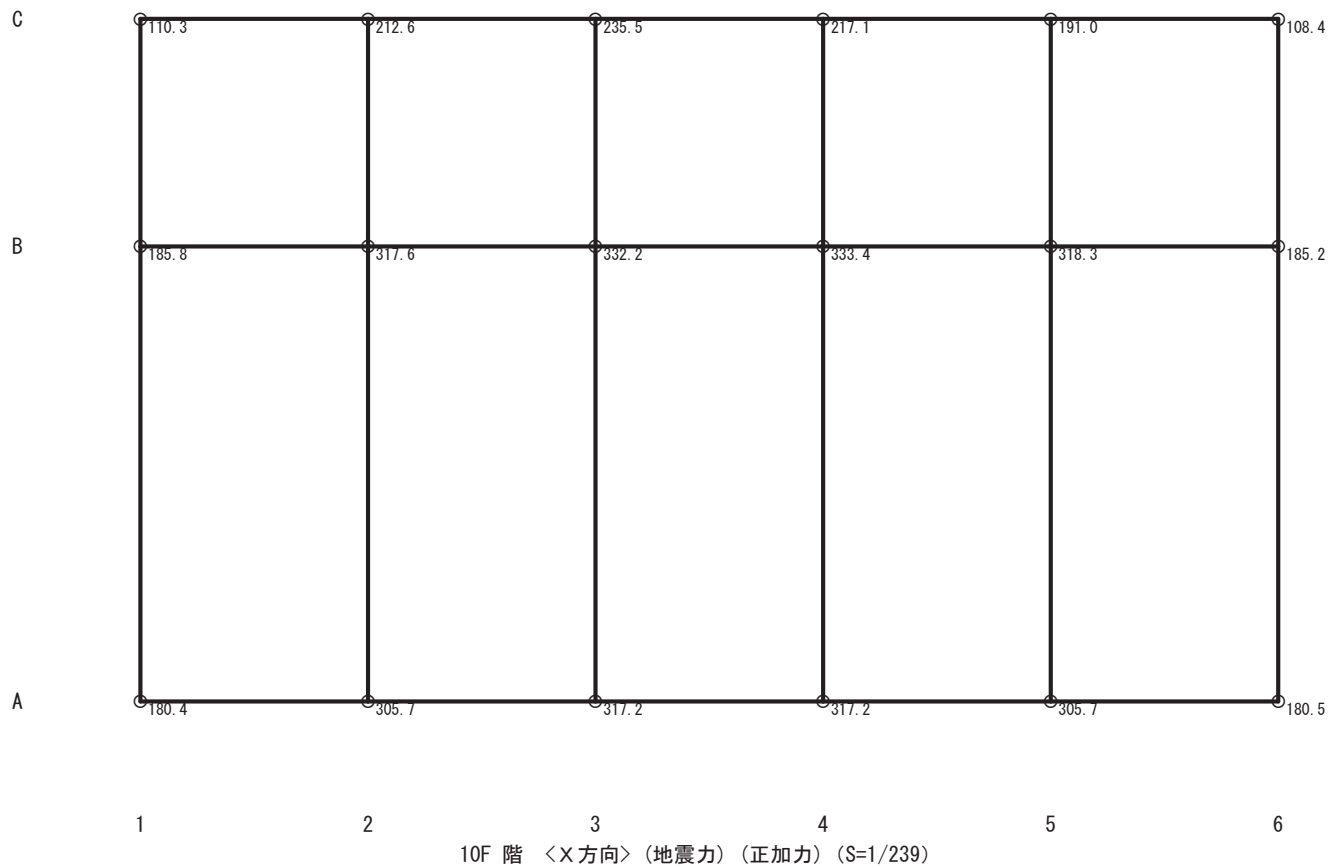


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1074. 79	(24. 7)	1074. 79	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1672. 67	(38. 4)	1672. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1606. 59	(36. 9)	1606. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4354. 05	(100. 0)	4354. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

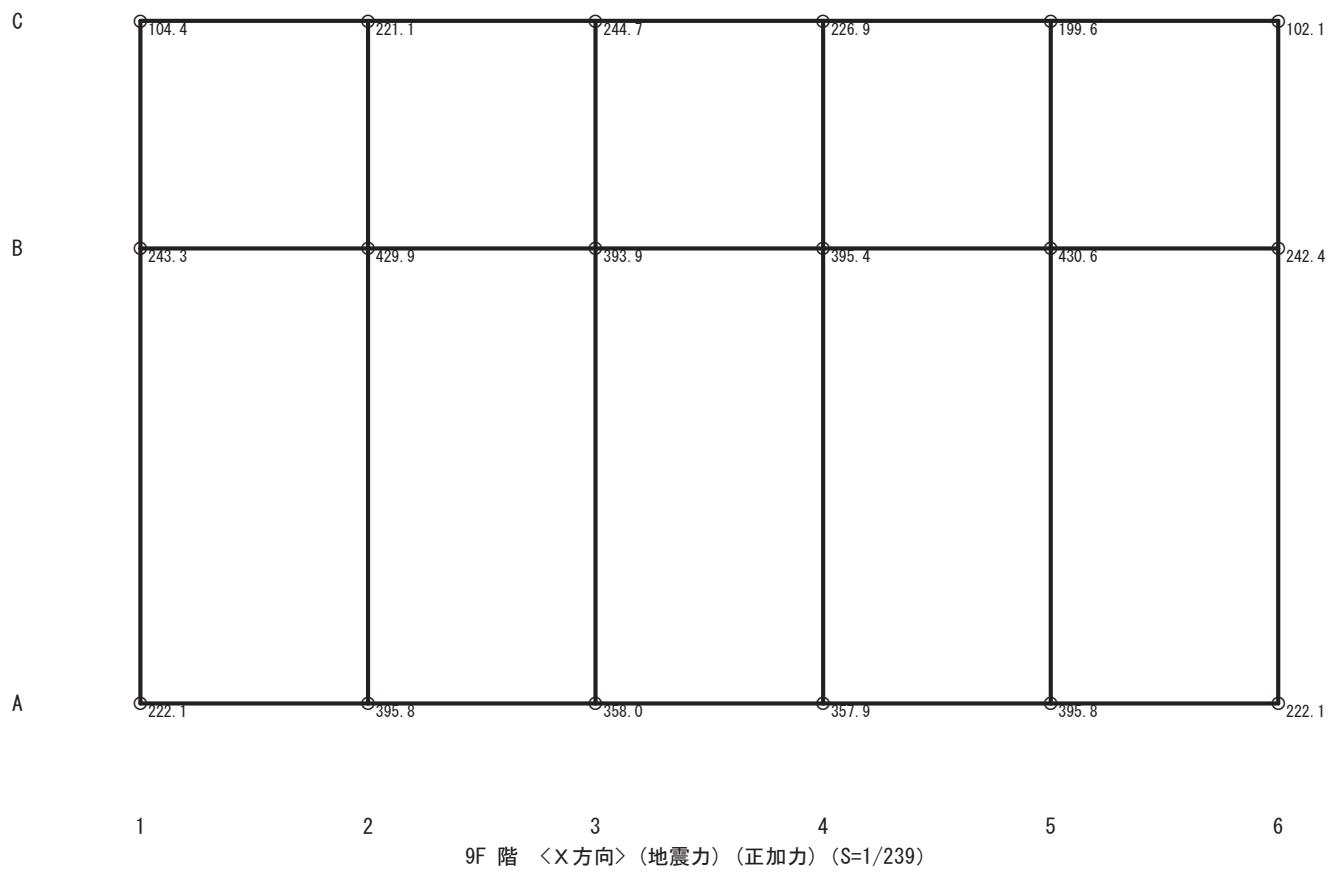


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1098. 80	(21. 2)	1098. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2135. 53	(41. 2)	2135. 53	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1951. 67	(37. 6)	1951. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5186. 00	(100. 0)	5186. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

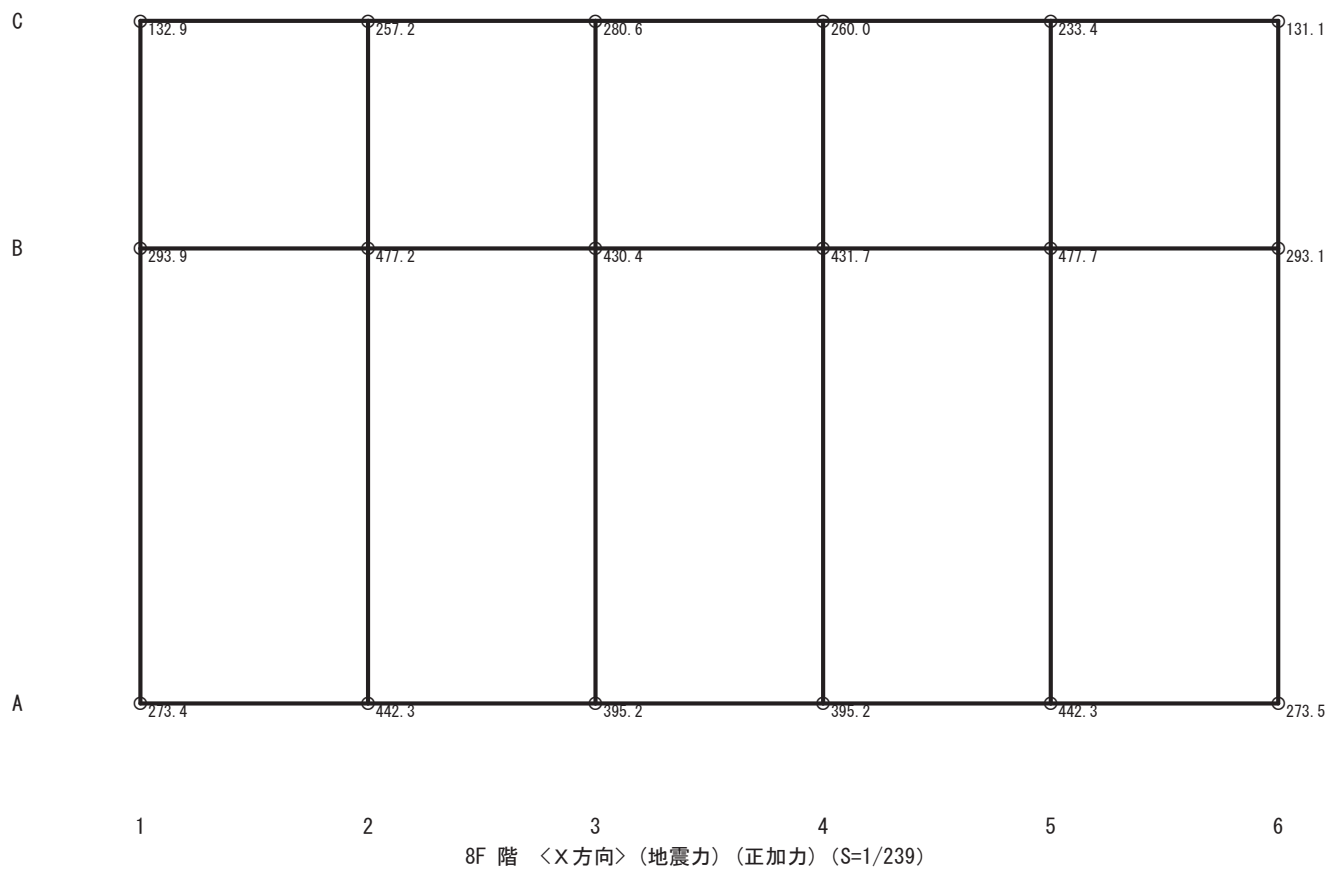


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1295.28	(21.9)	1295.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2404.08	(40.6)	2404.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2221.79	(37.5)	2221.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5921.15	(100.0)	5921.15	0.00	(100.0)	(0.0)

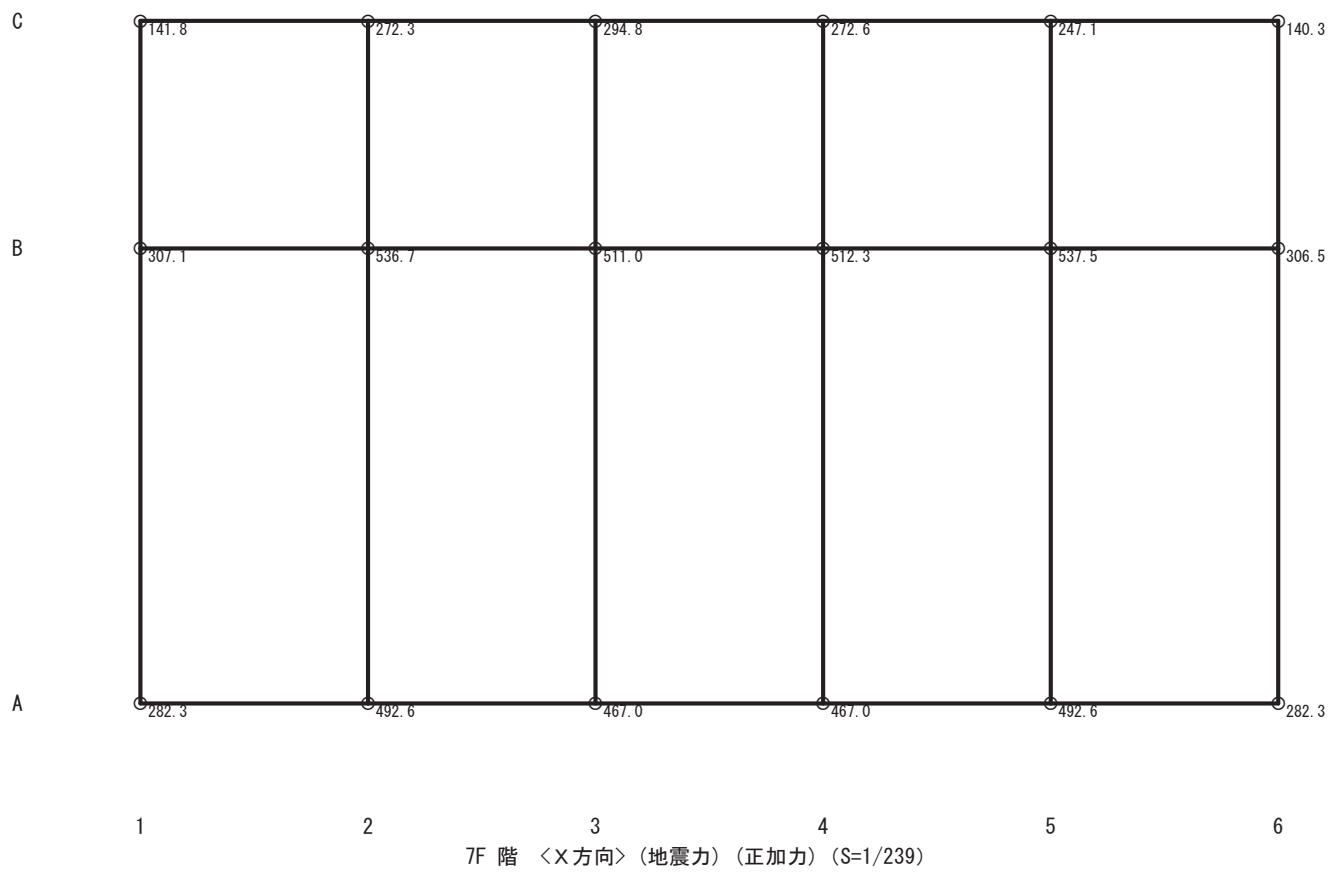


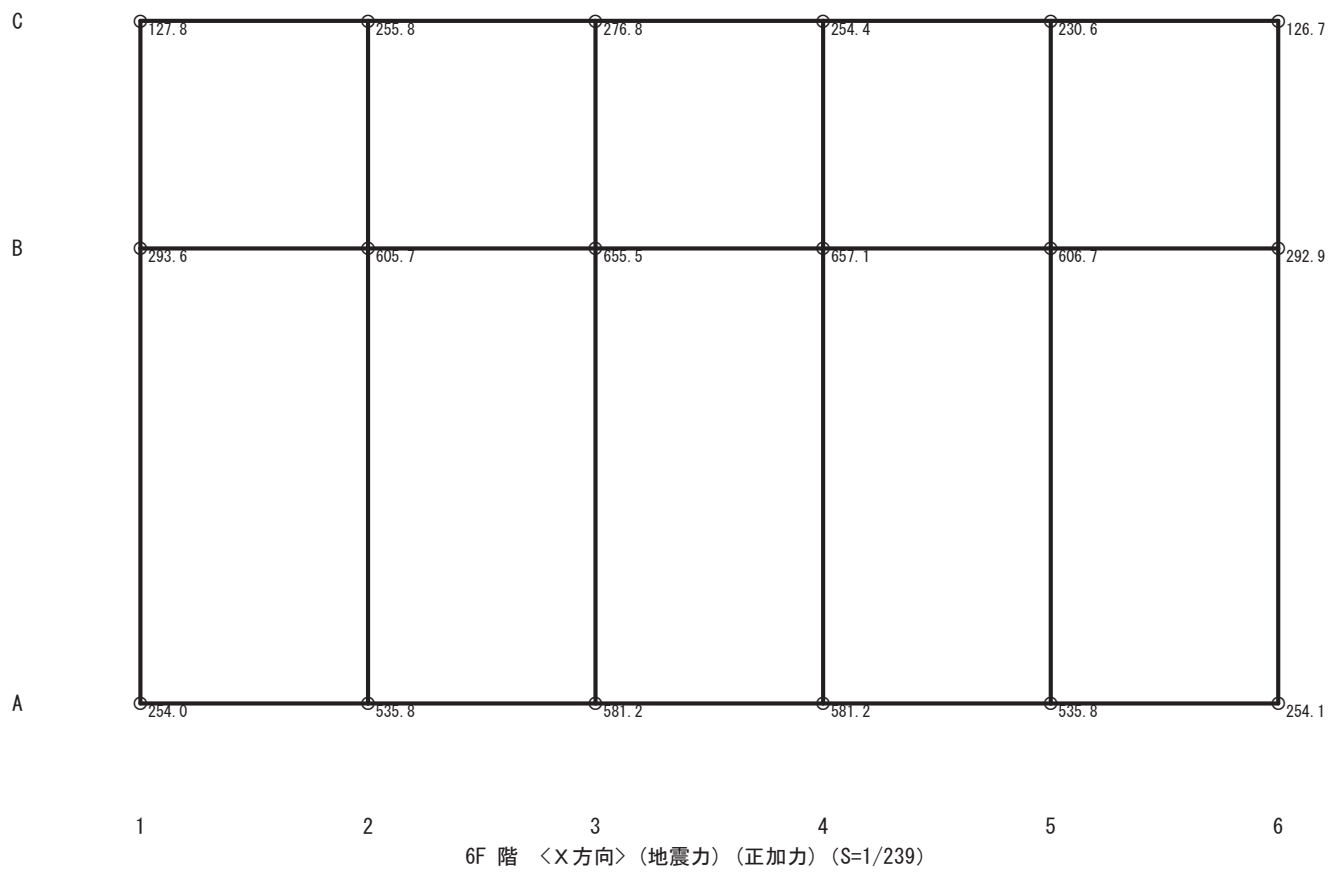


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1272. 16	(17. 9)	1272. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3111. 39	(43. 7)	3111. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2742. 06	(38. 5)	2742. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7125. 62	(100. 0)	7125. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

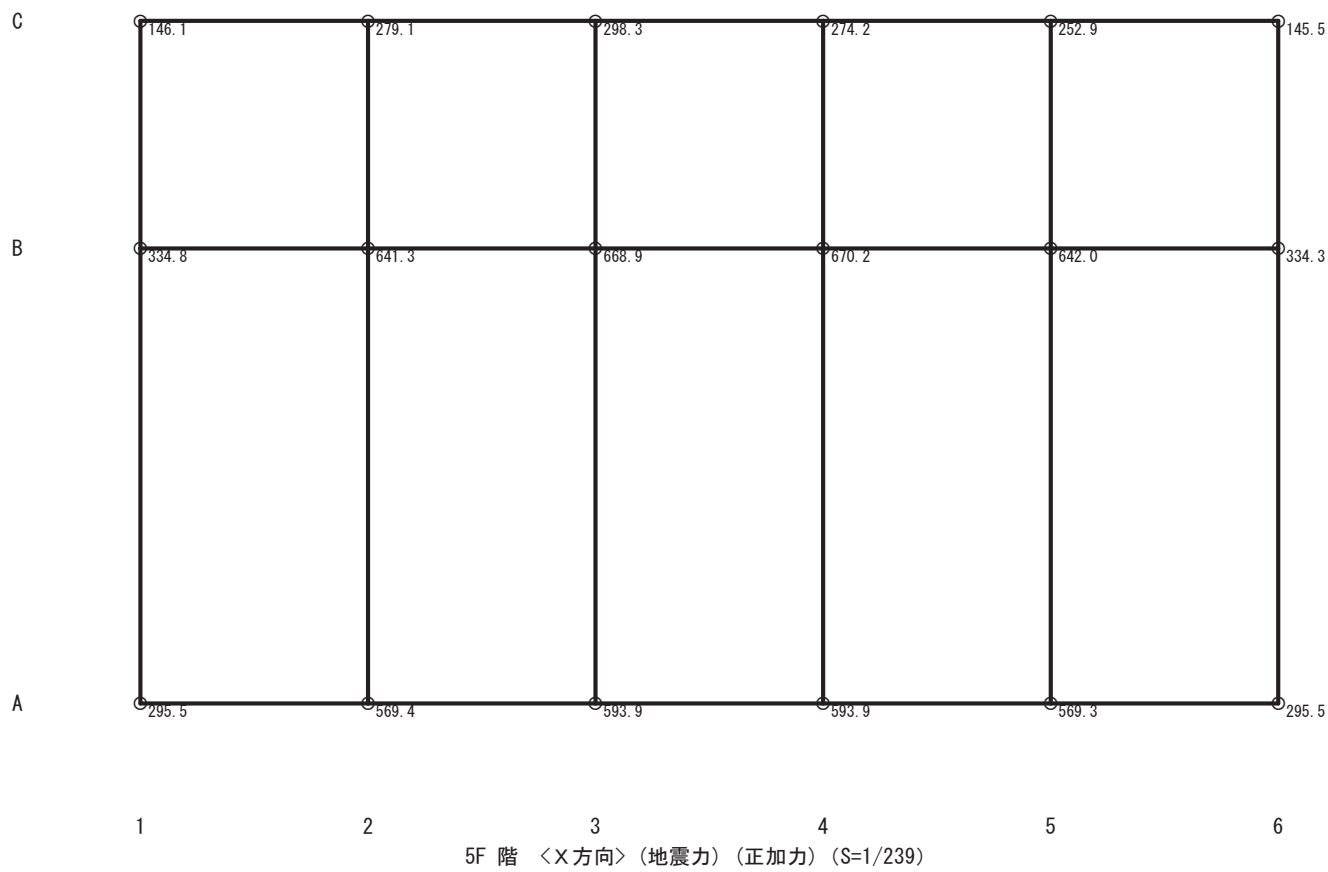


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1396. 21	(18. 4)	1396. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3291. 48	(43. 3)	3291. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2917. 51	(38. 4)	2917. 51	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7605. 21	(100. 0)	7605. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

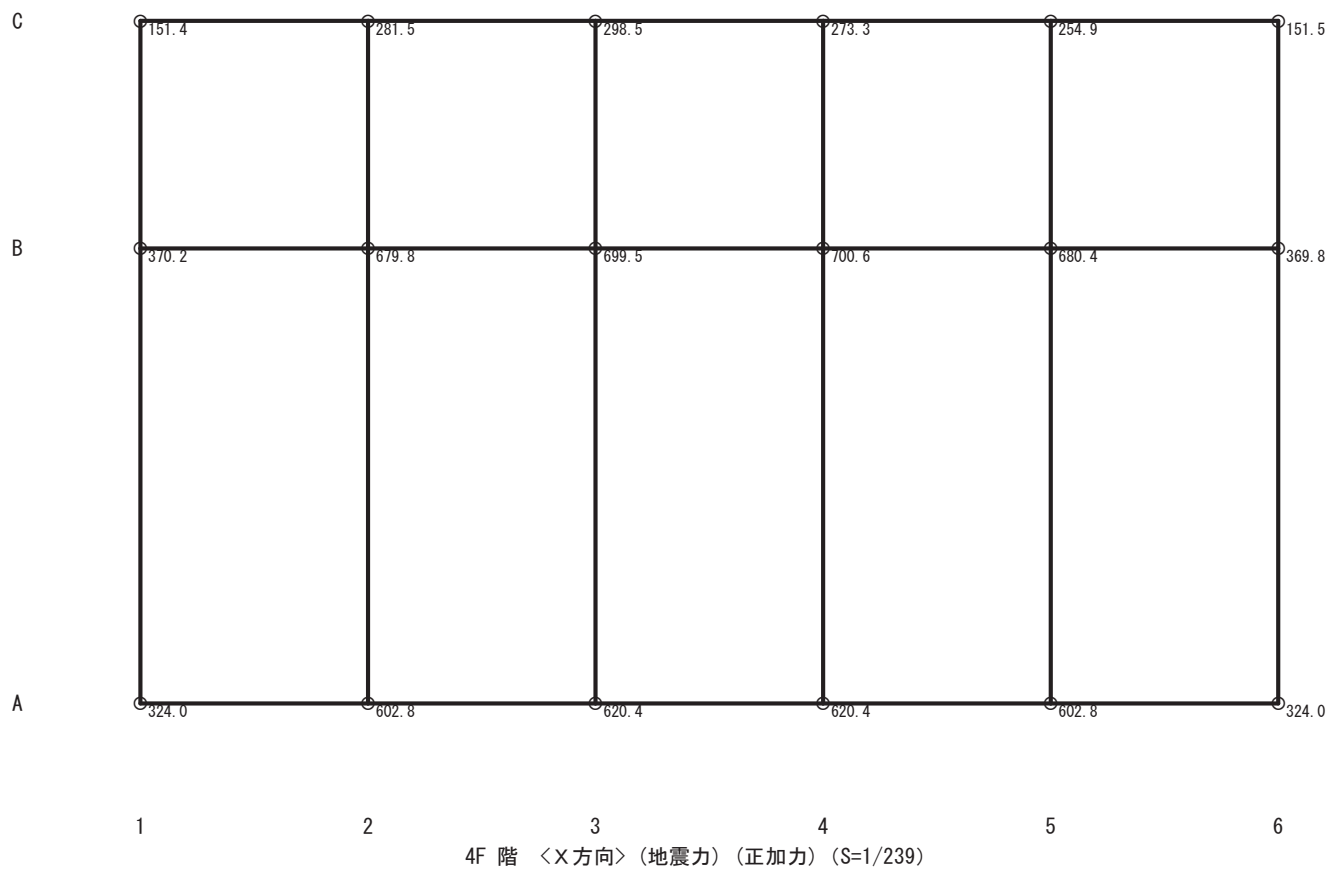


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1411.02	(17.6)	1411.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3500.34	(43.7)	3500.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3094.27	(38.7)	3094.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8005.64	(100.0)	8005.64	0.00	(100.0)	(0.0)

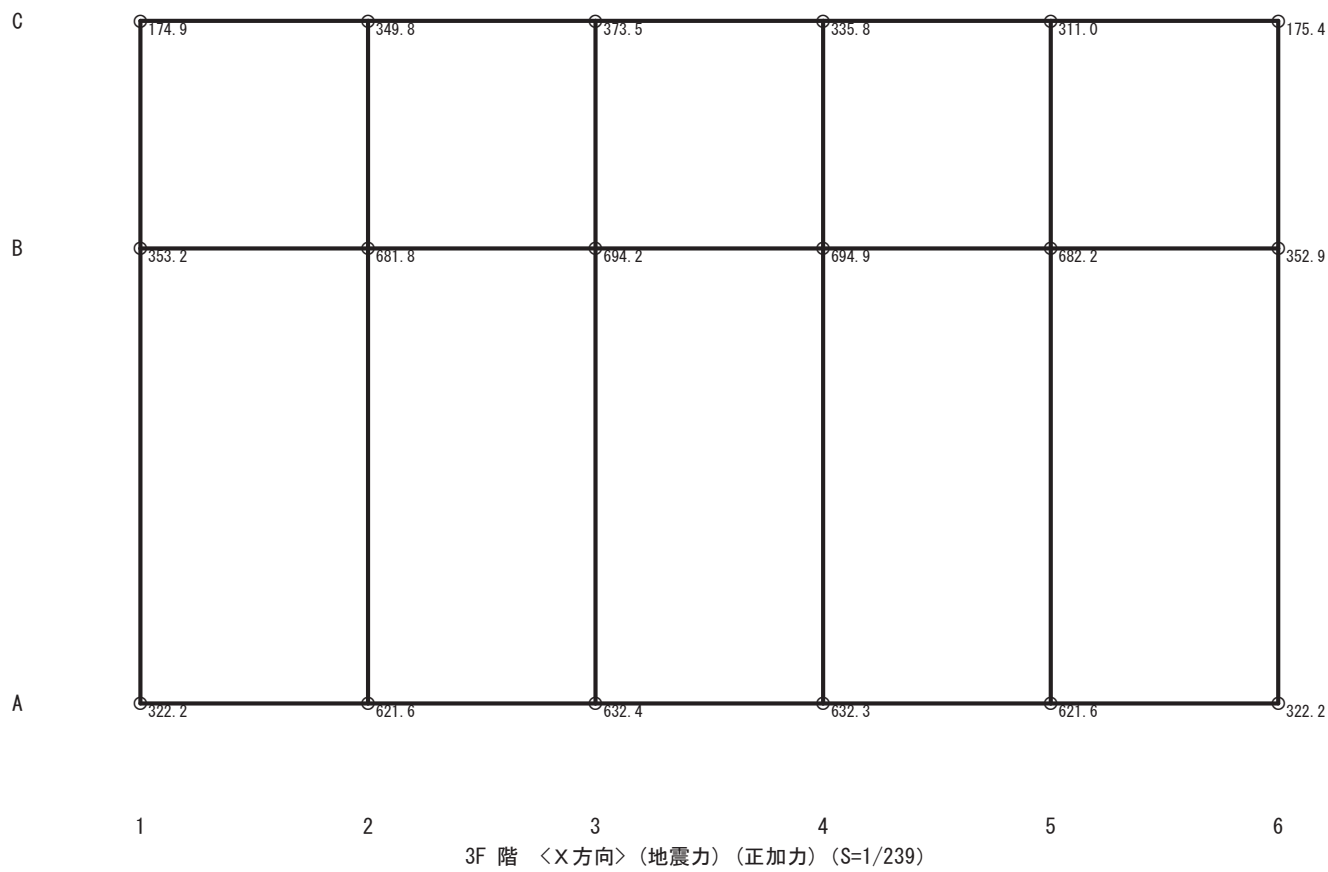

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1720.43	(20.6)	1720.43	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3459.20	(41.5)	3459.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3152.23	(37.8)	3152.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8331.86	(100.0)	8331.86	0.00	(100.0)	(0.0)

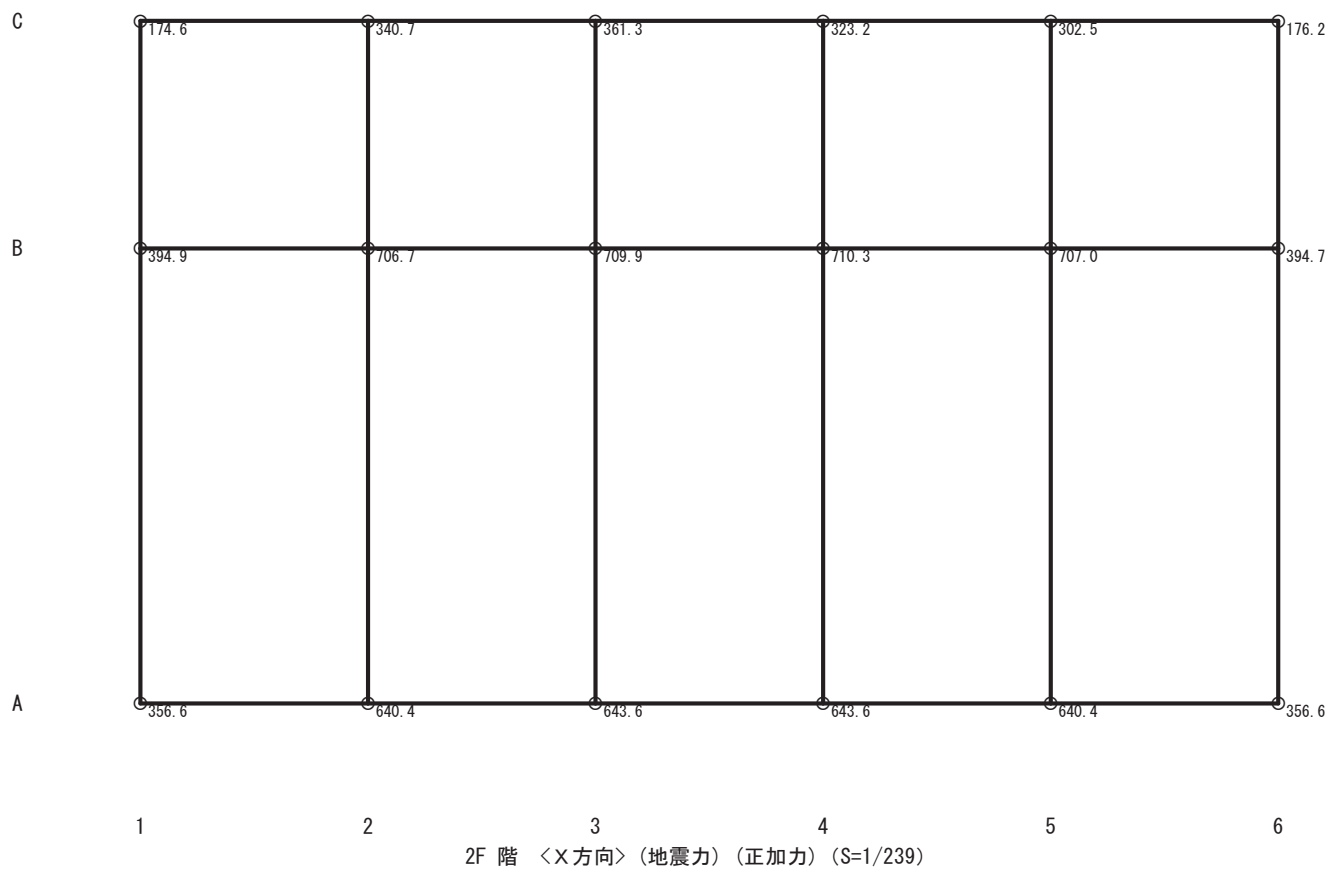

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1678.48	(19.6)	1678.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3623.51	(42.2)	3623.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3281.21	(38.2)	3281.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8583.20	(100.0)	8583.20	0.00	(100.0)	(0.0)

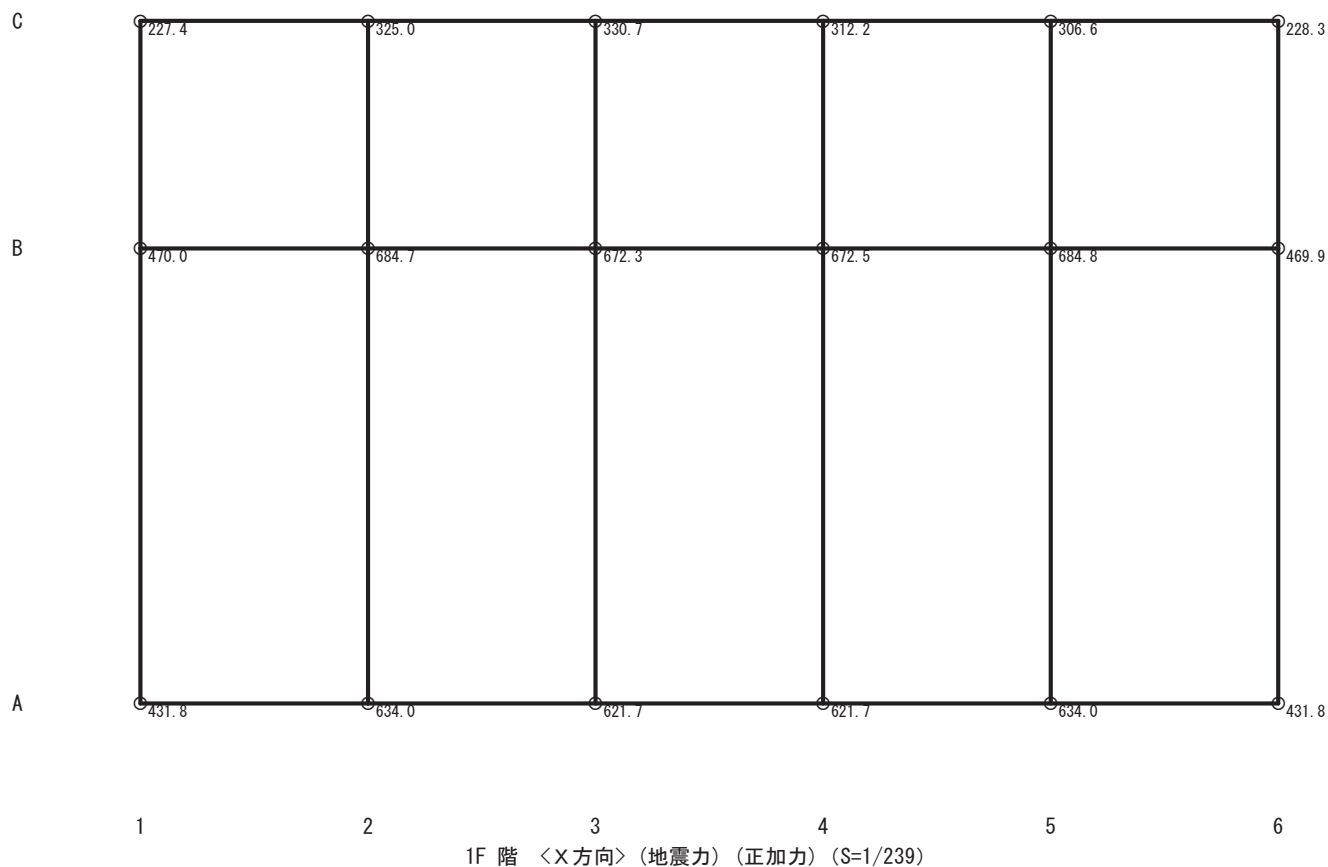

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1730.25	(19.8)	1730.25	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3654.02	(41.7)	3654.02	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3374.95	(38.5)	3374.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8759.22	(100.0)	8759.22	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2323.70	2323.70	(100.0)	0.00	(0.0)	2323.70	0.00	2323.70
11F	3421.10	3421.10	(100.0)	0.00	(0.0)	3421.10	0.00	3421.10
10F	4354.05	4354.05	(100.0)	0.00	(0.0)	4354.05	0.00	4354.05
9F	5186.00	5186.00	(100.0)	0.00	(0.0)	5186.00	0.00	5186.00
8F	5921.15	5921.15	(100.0)	0.00	(0.0)	5921.15	0.00	5921.15
7F	6563.88	6563.88	(100.0)	0.00	(0.0)	6563.88	0.00	6563.88
6F	7125.62	7125.62	(100.0)	0.00	(0.0)	7125.62	0.00	7125.62
5F	7605.21	7605.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7605.21	0.00	7605.21
4F	8005.64	8005.64	(100.0)	0.00	(0.0)	8005.64	0.00	8005.64
3F	8331.86	8331.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8331.86	0.00	8331.86
2F	8583.20	8583.20	(100.0)	0.00	(0.0)	8583.20	0.00	8583.20
1F	8759.22	8759.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8759.22	0.00	8759.22

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.8497	400.0	1/470
11F	C	1	1.2368	400.0	1/323
10F	C	1	1.4488	400.0	1/276
9F	C	1	1.3664	400.0	1/292
8F	C	1	1.5129	400.0	1/264
7F	C	1	1.5845	400.0	1/252
6F	C	1	1.5305	400.0	1/261
5F	C	1	1.6038	400.0	1/249
4F	C	1	1.6564	400.0	1/241

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 5675	400. 0	1/255
2F	C	1	1. 5169	400. 0	1/263
1F	C	1	1. 0053	400. 0	1/397

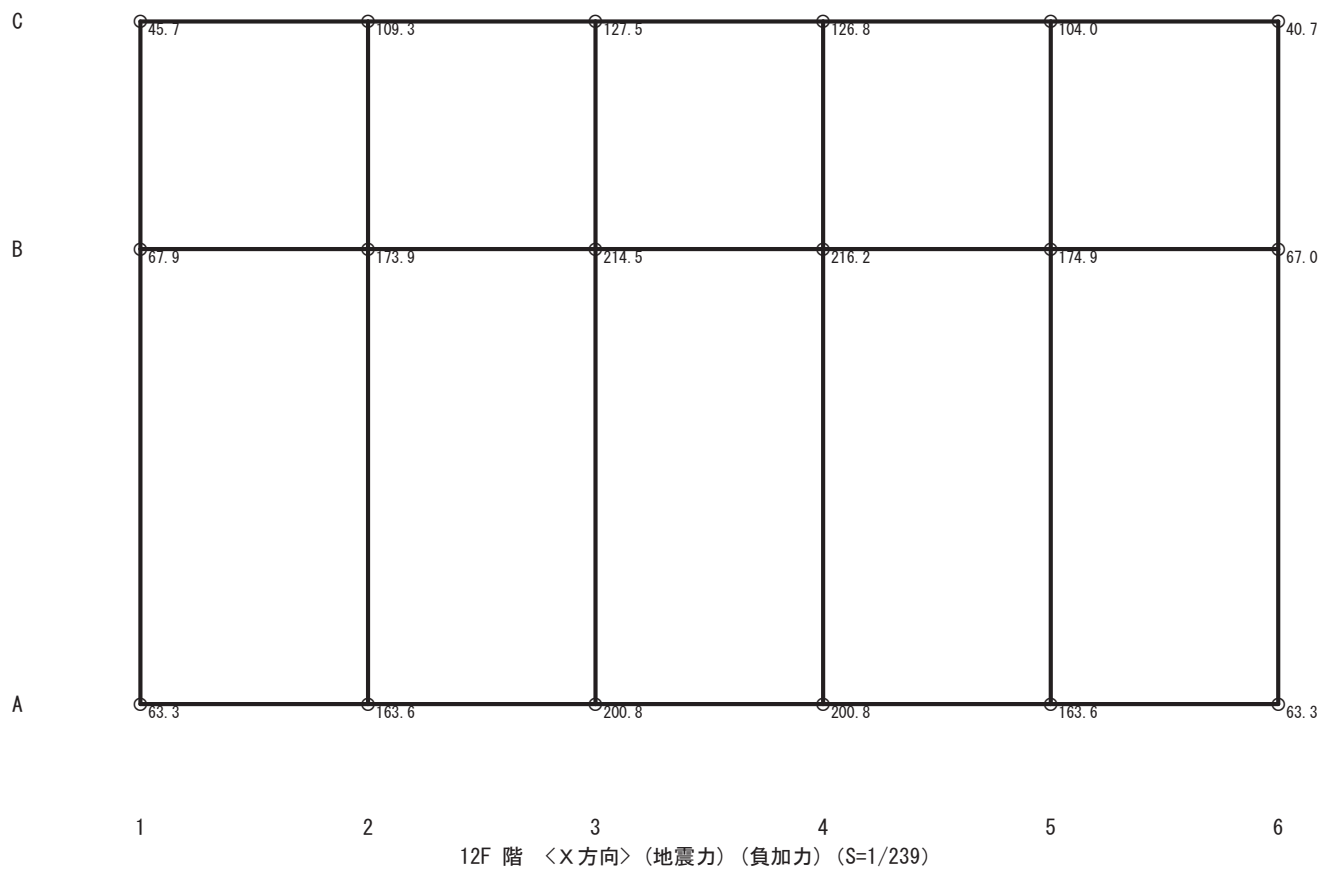


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	553. 86	(23. 8)	553. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	914. 48	(39. 4)	914. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	855. 36	(36. 8)	855. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2323. 70	(100. 0)	2323. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

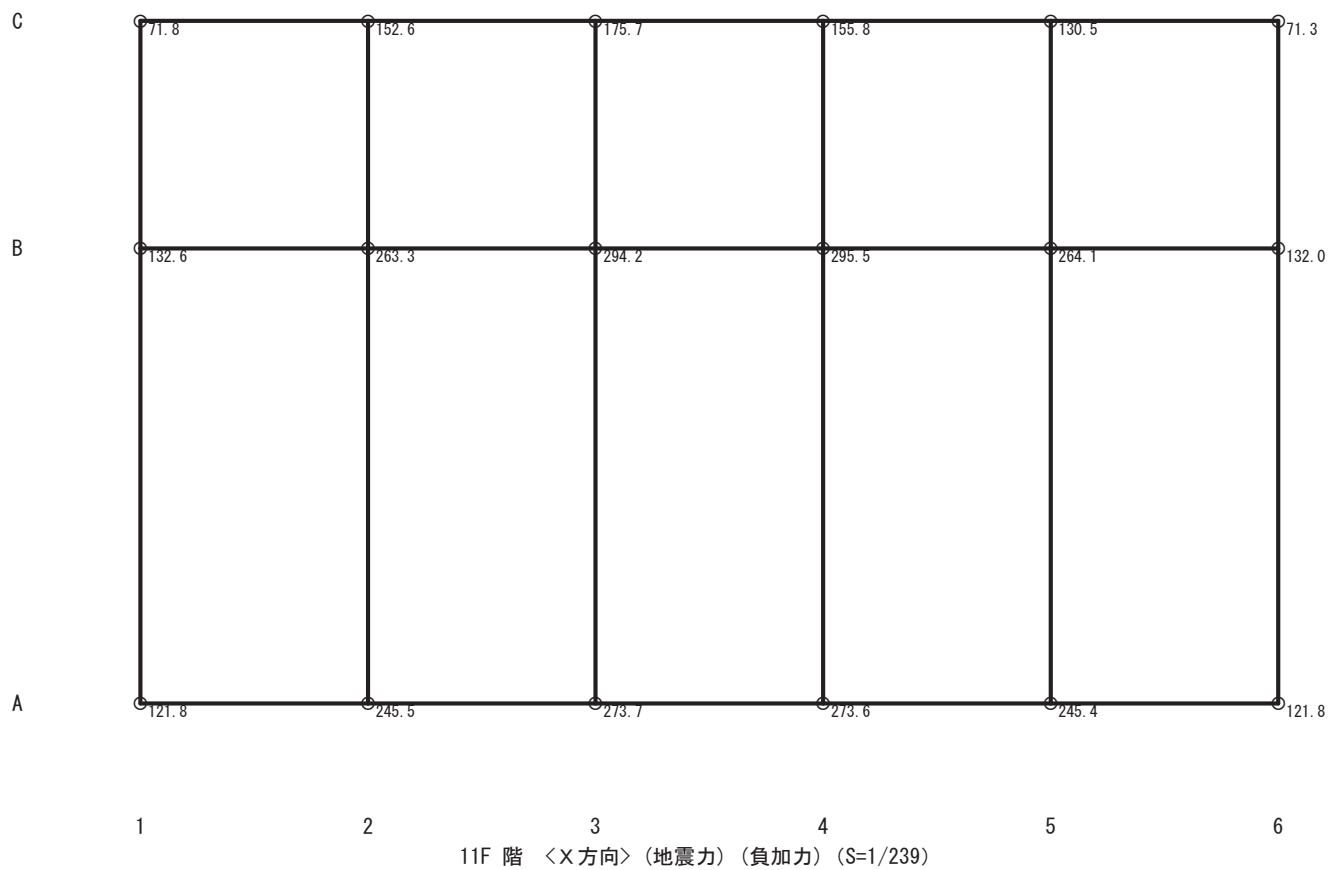


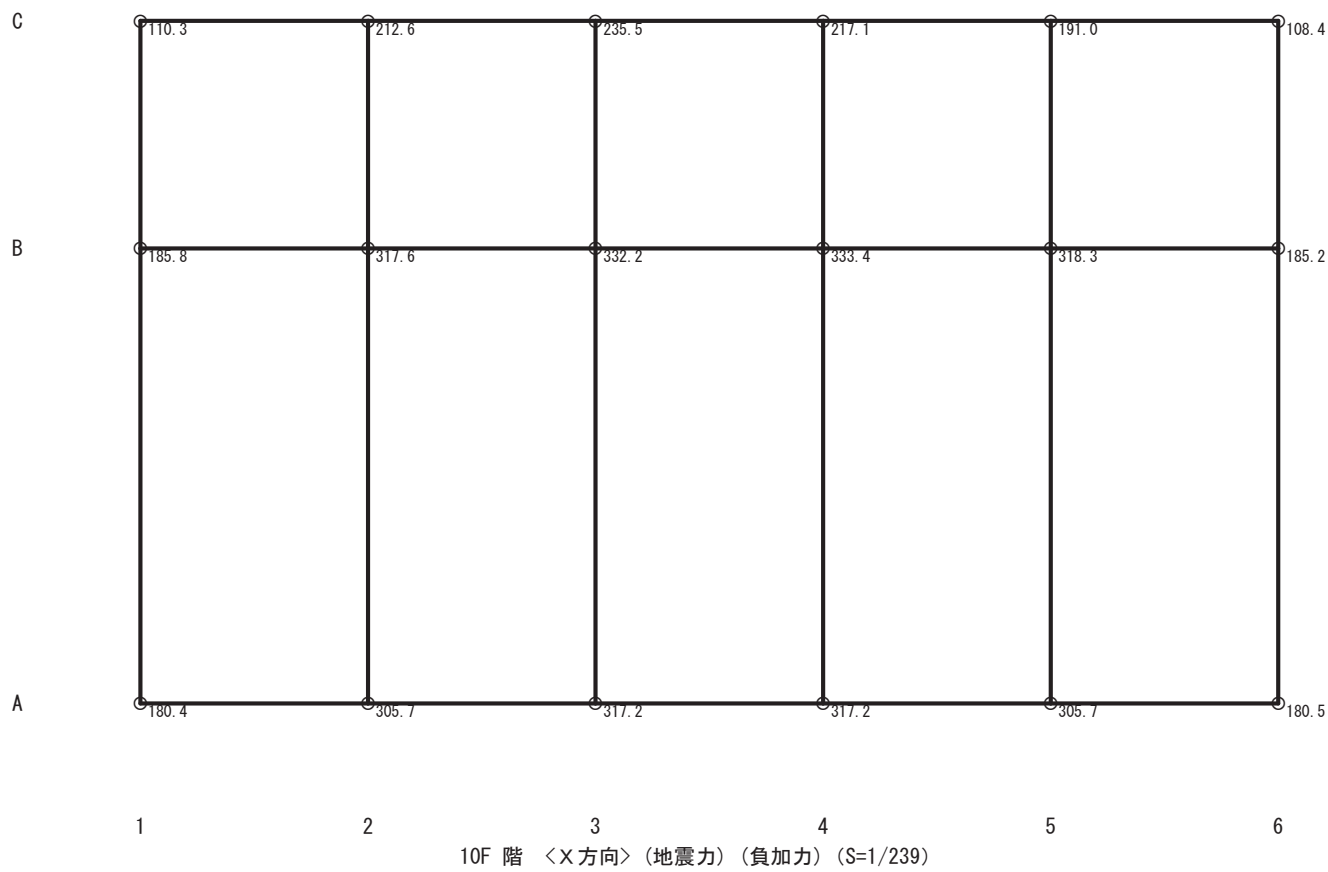


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1074.79	(24.7)	1074.79	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1672.67	(38.4)	1672.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1606.59	(36.9)	1606.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4354.05	(100.0)	4354.05	0.00	(100.0)	(0.0)

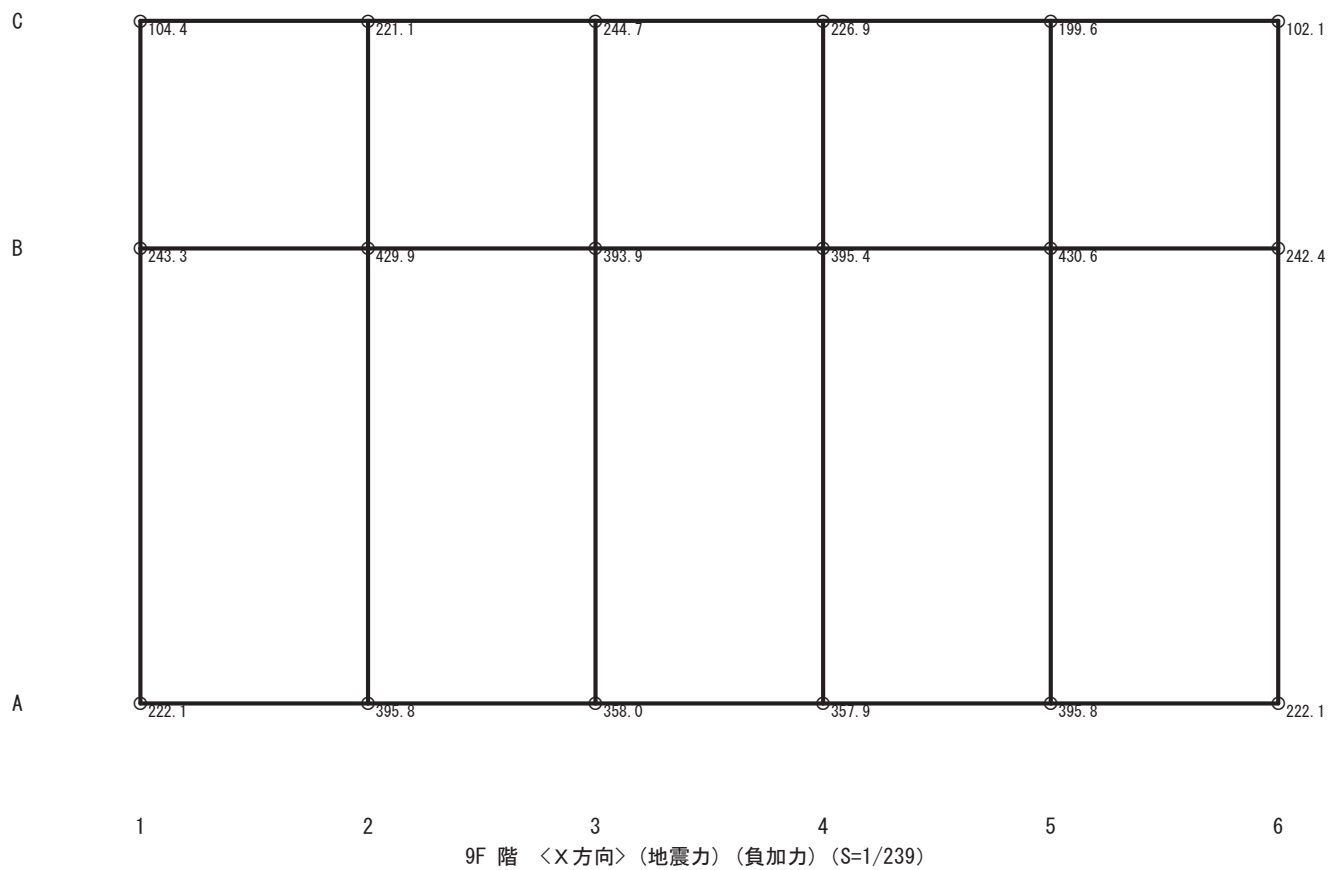


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1098.80	(21.2)	1098.80	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2135.53	(41.2)	2135.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1951.67	(37.6)	1951.67	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5186.00	(100.0)	5186.00	0.00	(100.0)	(0.0)

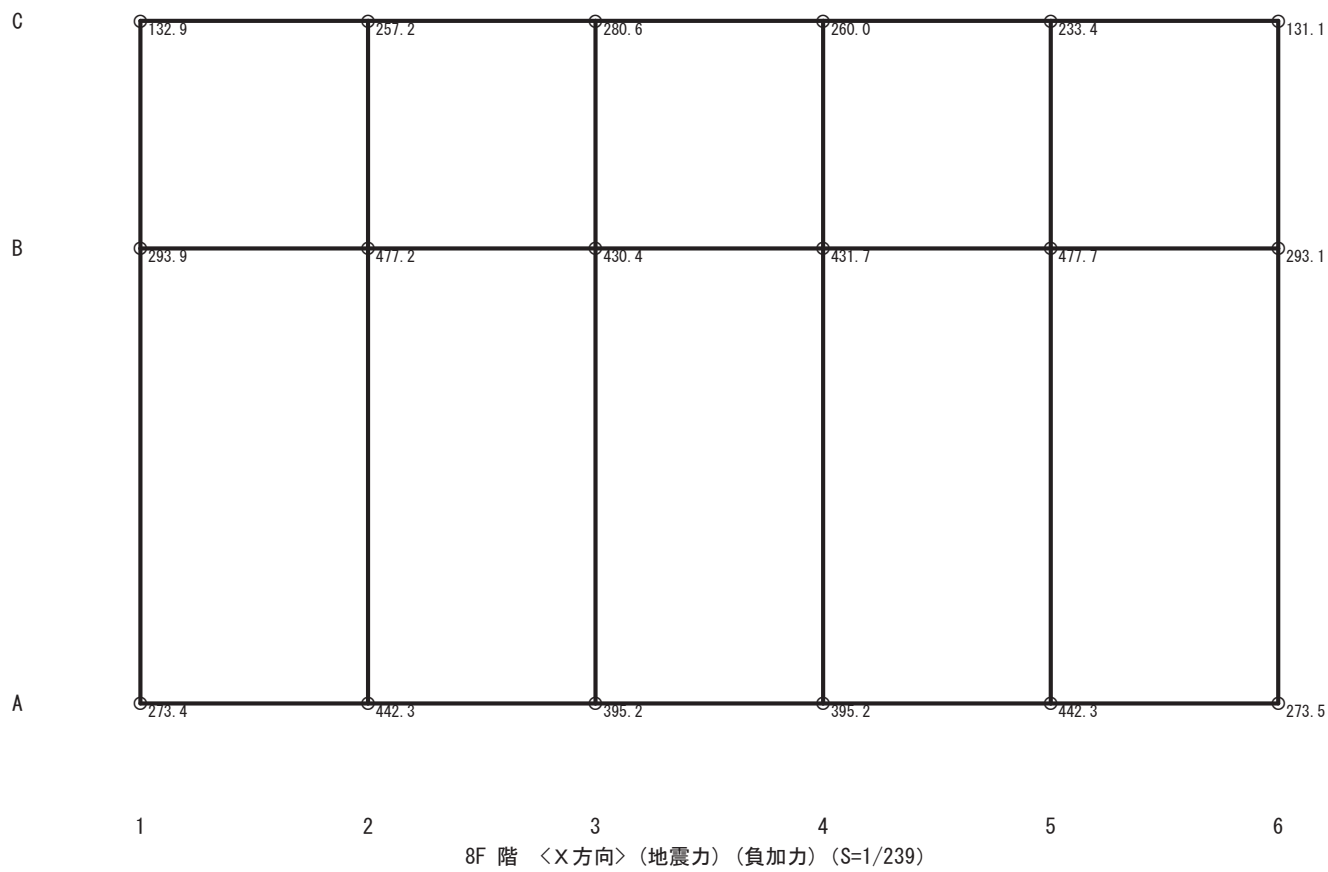


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1295.28	(21.9)	1295.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2404.08	(40.6)	2404.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2221.79	(37.5)	2221.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5921.15	(100.0)	5921.15	0.00	(100.0)	(0.0)

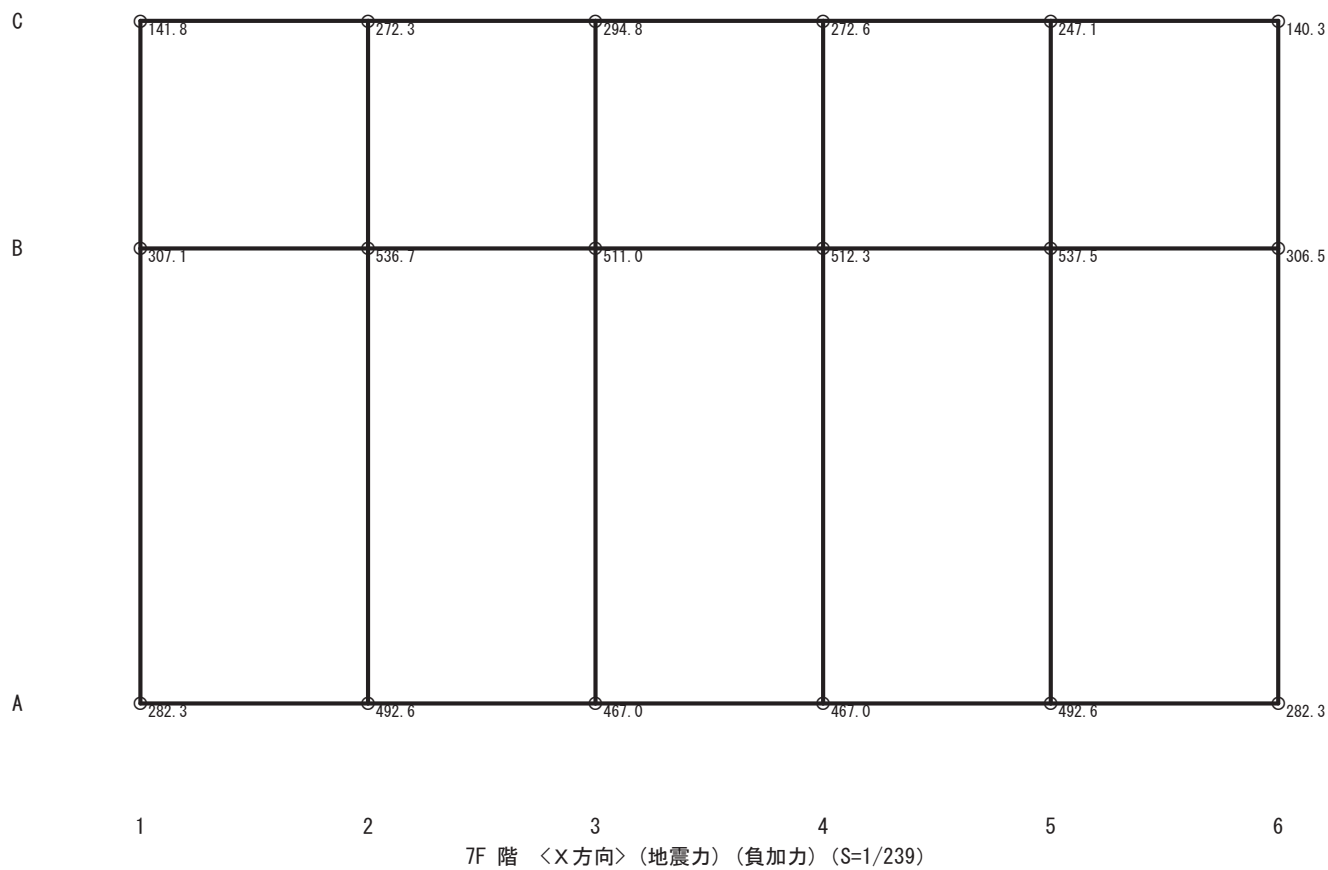


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1369. 07	(20. 9)	1369. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2711. 10	(41. 3)	2711. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2483. 71	(37. 8)	2483. 71	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6563. 88	(100. 0)	6563. 88	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

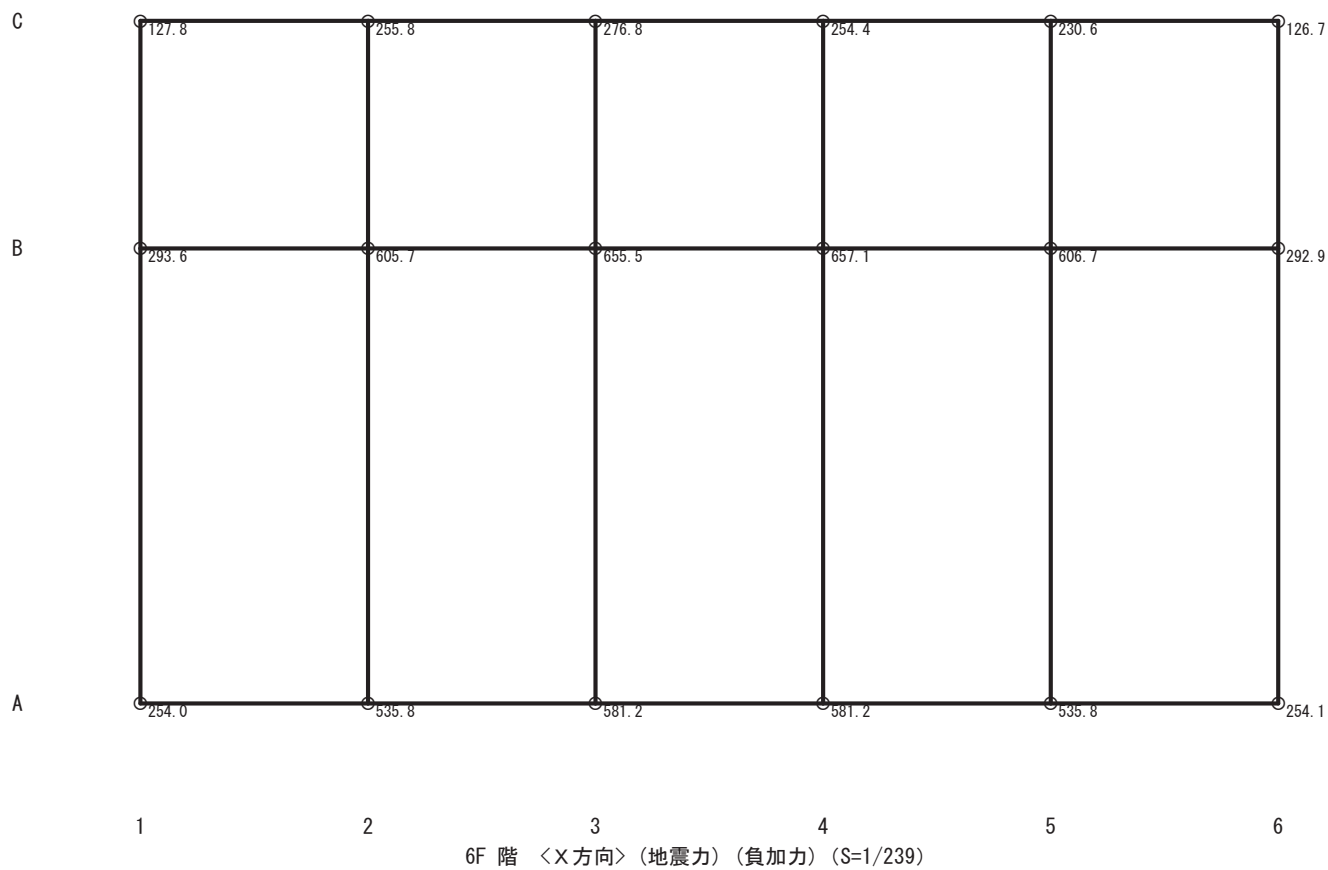


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1272. 16	(17. 9)	1272. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3111. 39	(43. 7)	3111. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2742. 06	(38. 5)	2742. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7125. 62	(100. 0)	7125. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

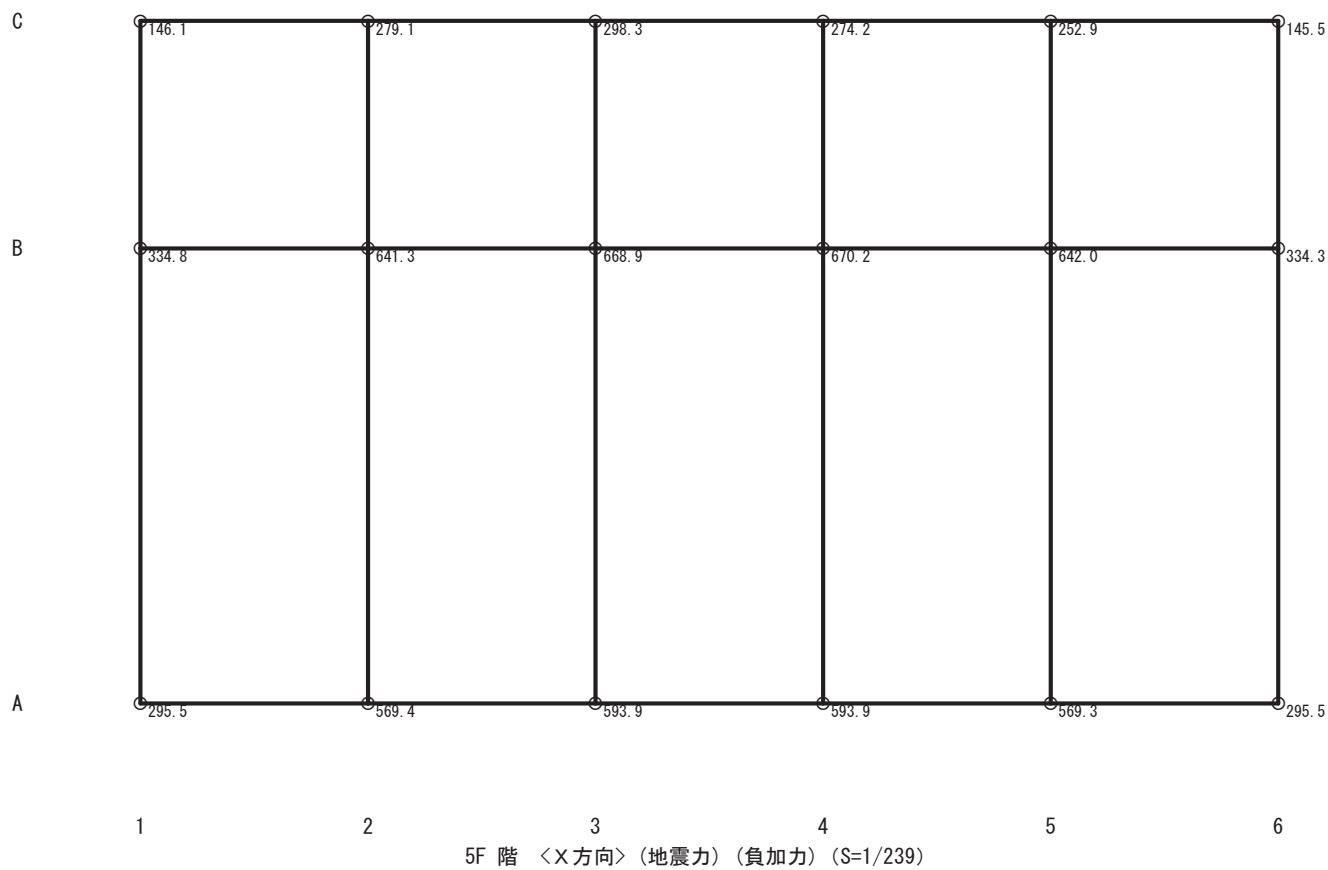


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1396. 21	(18. 4)	1396. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3291. 48	(43. 3)	3291. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2917. 51	(38. 4)	2917. 51	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7605. 21	(100. 0)	7605. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

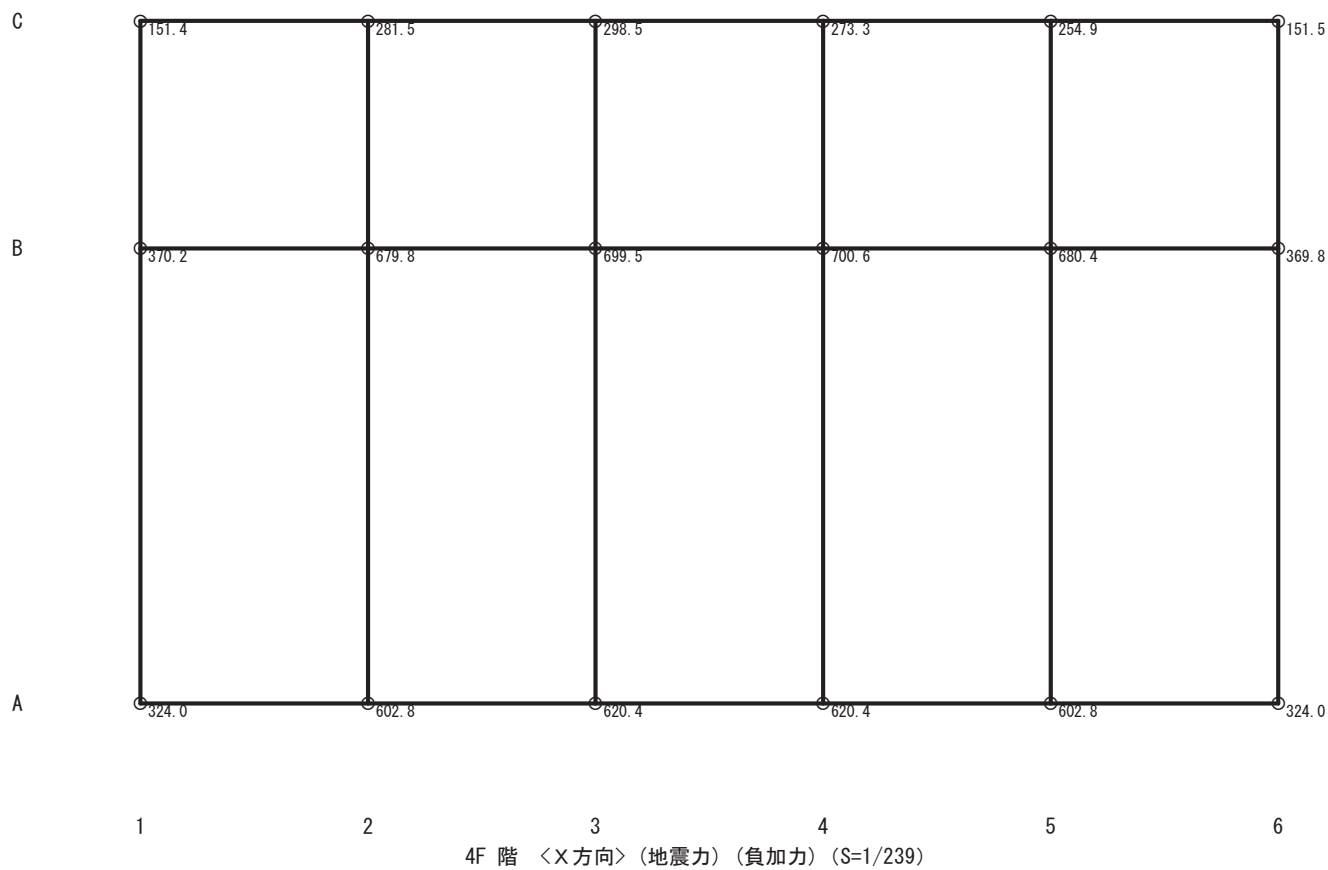


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1411.02	(17.6)	1411.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3500.34	(43.7)	3500.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3094.27	(38.7)	3094.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8005.64	(100.0)	8005.64	0.00	(100.0)	(0.0)

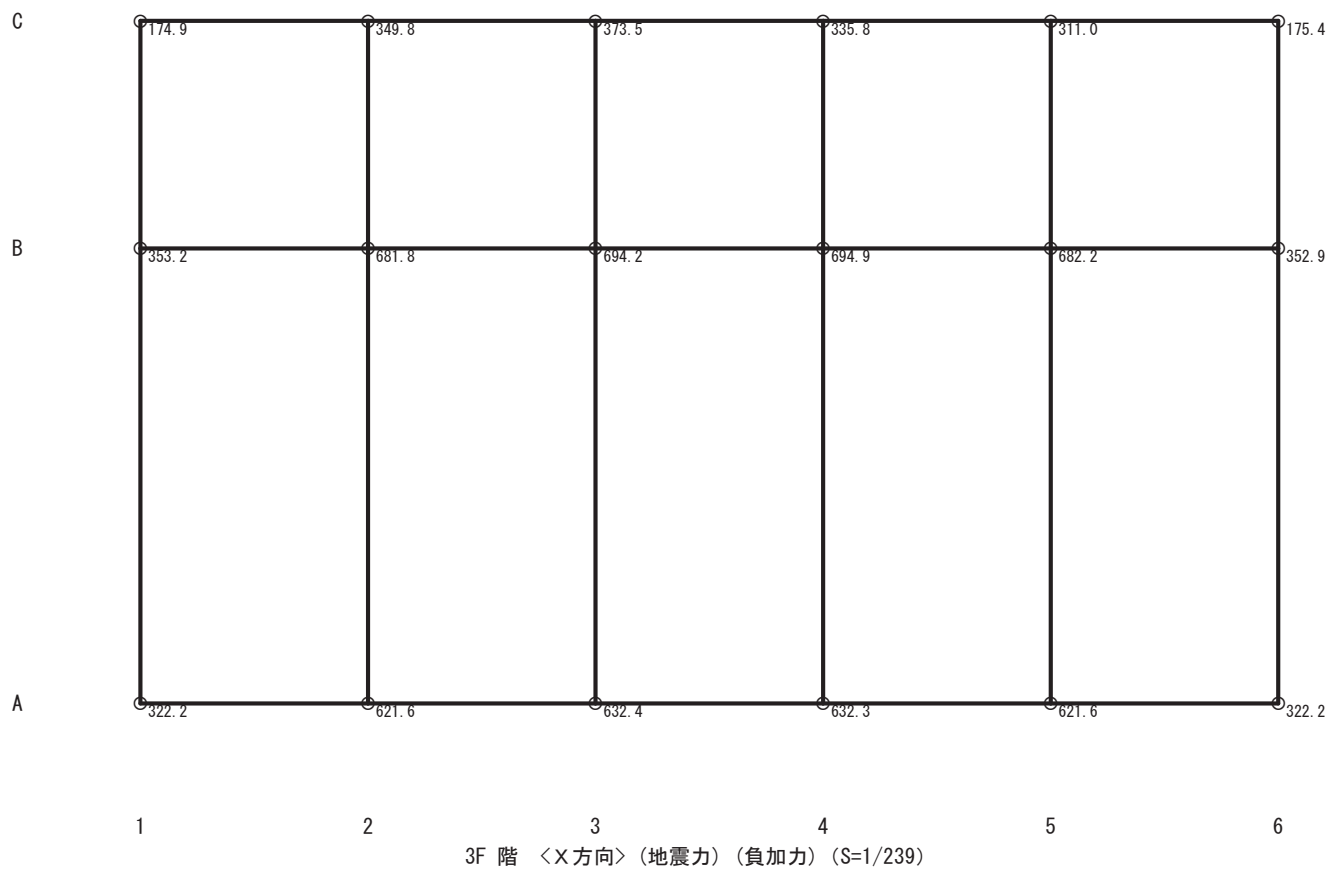

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1720.43	(20.6)	1720.43	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3459.20	(41.5)	3459.20	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3152.23	(37.8)	3152.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8331.86	(100.0)	8331.86	0.00	(100.0)	(0.0)

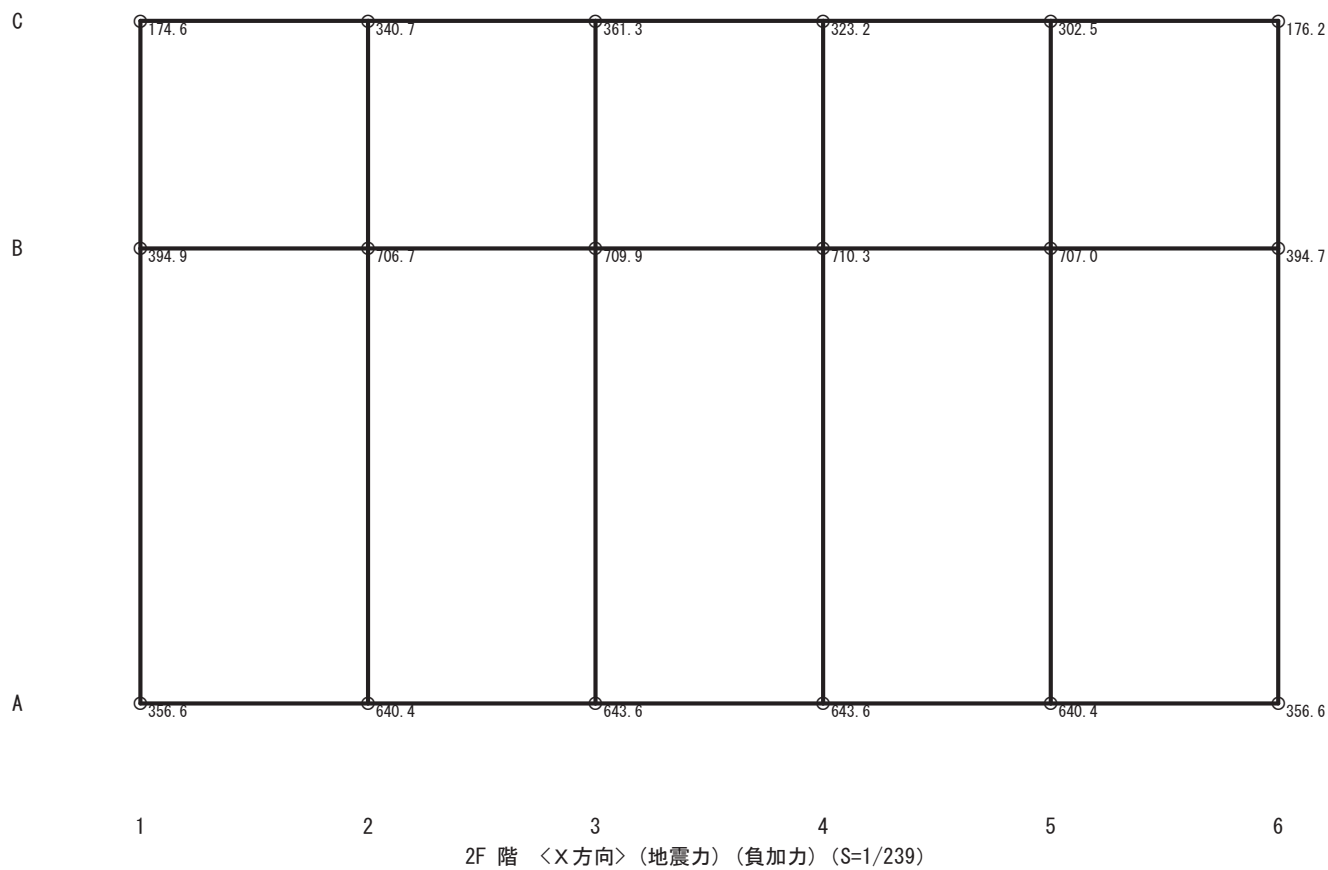

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1678.48	(19.6)	1678.48	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3623.51	(42.2)	3623.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3281.21	(38.2)	3281.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8583.20	(100.0)	8583.20	0.00	(100.0)	(0.0)

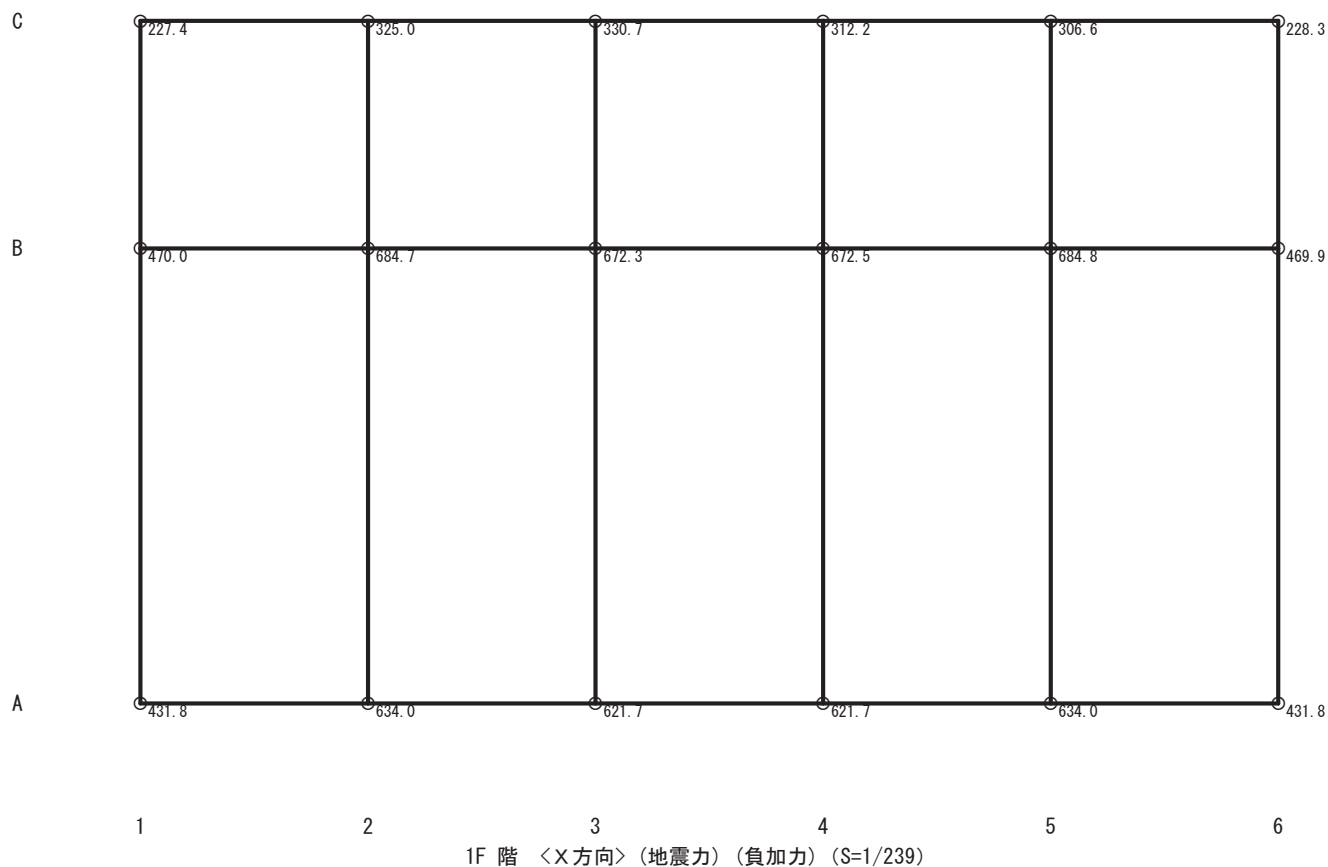

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1730.25	(19.8)	1730.25	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3654.02	(41.7)	3654.02	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3374.95	(38.5)	3374.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8759.22	(100.0)	8759.22	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2323.70	2323.70	(100.0)	0.00	(0.0)	2323.70	0.00	2323.70
11F	3421.10	3421.10	(100.0)	0.00	(0.0)	3421.10	0.00	3421.10
10F	4354.05	4354.05	(100.0)	0.00	(0.0)	4354.05	0.00	4354.05
9F	5186.00	5186.00	(100.0)	0.00	(0.0)	5186.00	0.00	5186.00
8F	5921.15	5921.15	(100.0)	0.00	(0.0)	5921.15	0.00	5921.15
7F	6563.88	6563.88	(100.0)	0.00	(0.0)	6563.88	0.00	6563.88
6F	7125.62	7125.62	(100.0)	0.00	(0.0)	7125.62	0.00	7125.62
5F	7605.21	7605.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7605.21	0.00	7605.21
4F	8005.64	8005.64	(100.0)	0.00	(0.0)	8005.64	0.00	8005.64
3F	8331.86	8331.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8331.86	0.00	8331.86
2F	8583.20	8583.20	(100.0)	0.00	(0.0)	8583.20	0.00	8583.20
1F	8759.22	8759.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8759.22	0.00	8759.22

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.8497	400.0	1/470
11F	C	1	1.2368	400.0	1/323
10F	C	1	1.4488	400.0	1/276
9F	C	1	1.3664	400.0	1/292
8F	C	1	1.5129	400.0	1/264
7F	C	1	1.5845	400.0	1/252
6F	C	1	1.5305	400.0	1/261
5F	C	1	1.6038	400.0	1/249
4F	C	1	1.6564	400.0	1/241


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 5675	400. 0	1/255
2F	C	1	1. 5169	400. 0	1/263
1F	C	1	1. 0053	400. 0	1/397

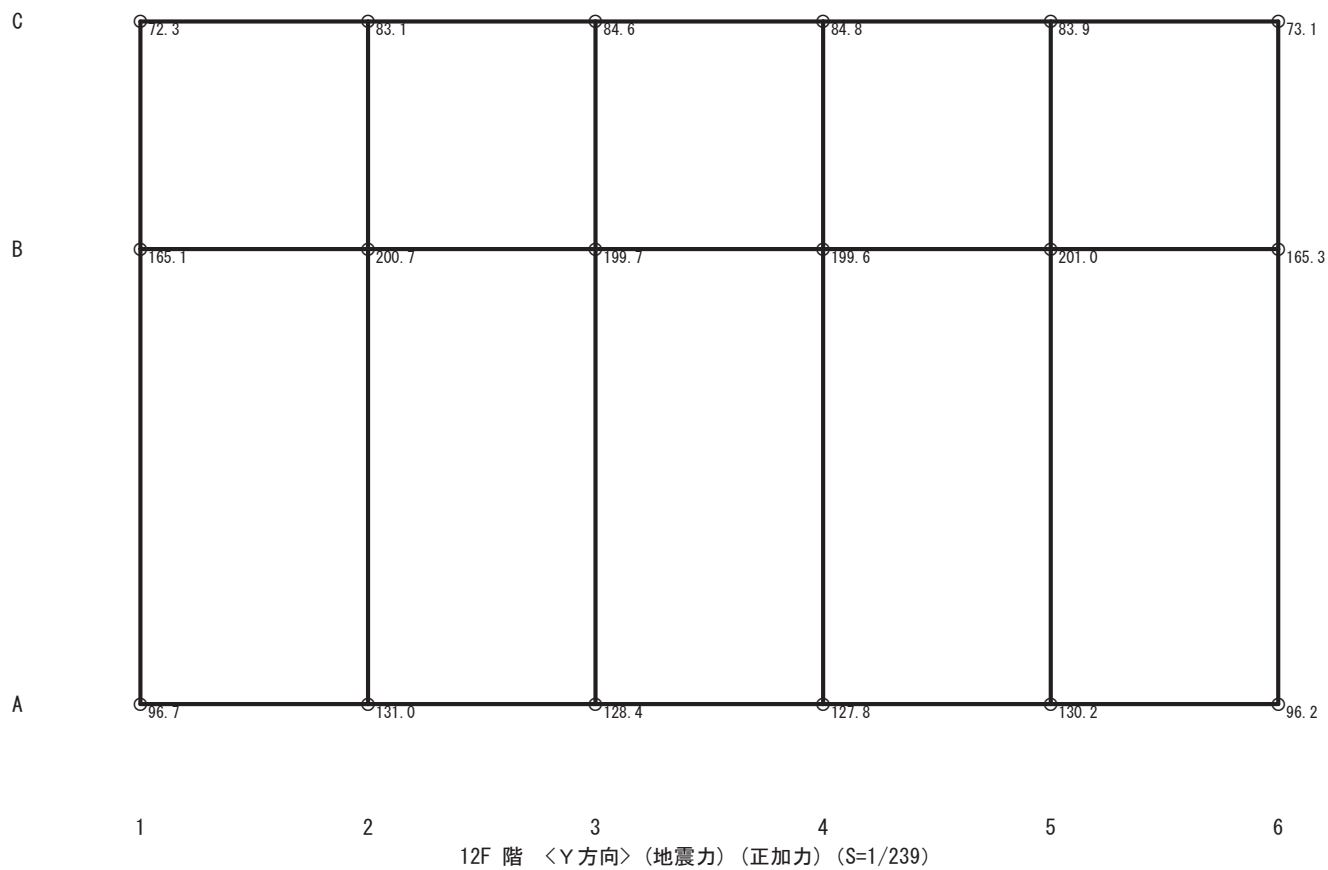


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	334. 62	(14. 4)	334. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	415. 17	(17. 9)	415. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	412. 28	(17. 7)	412. 28	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	412. 75	(17. 8)	412. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	414. 83	(17. 9)	414. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	334. 04	(14. 4)	334. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2323. 70	(100. 0)	2323. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

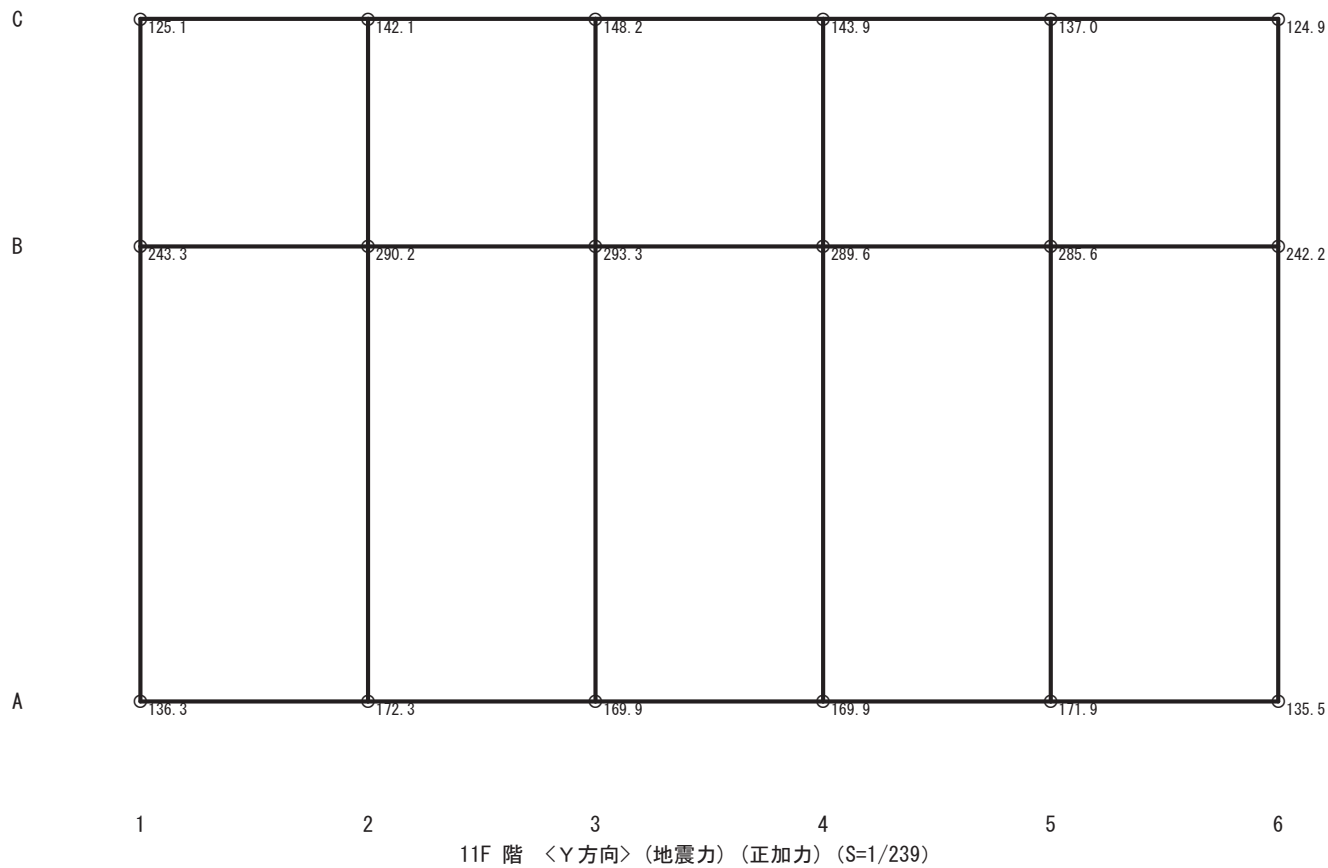


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	502.55	(14.7)	502.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	594.46	(17.4)	594.46	0.00	(100.0)	(0.0)
4	603.33	(17.6)	603.33	0.00	(100.0)	(0.0)
3	611.47	(17.9)	611.47	0.00	(100.0)	(0.0)
2	604.55	(17.7)	604.55	0.00	(100.0)	(0.0)
1	504.75	(14.8)	504.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3421.10	(100.0)	3421.10	0.00	(100.0)	(0.0)

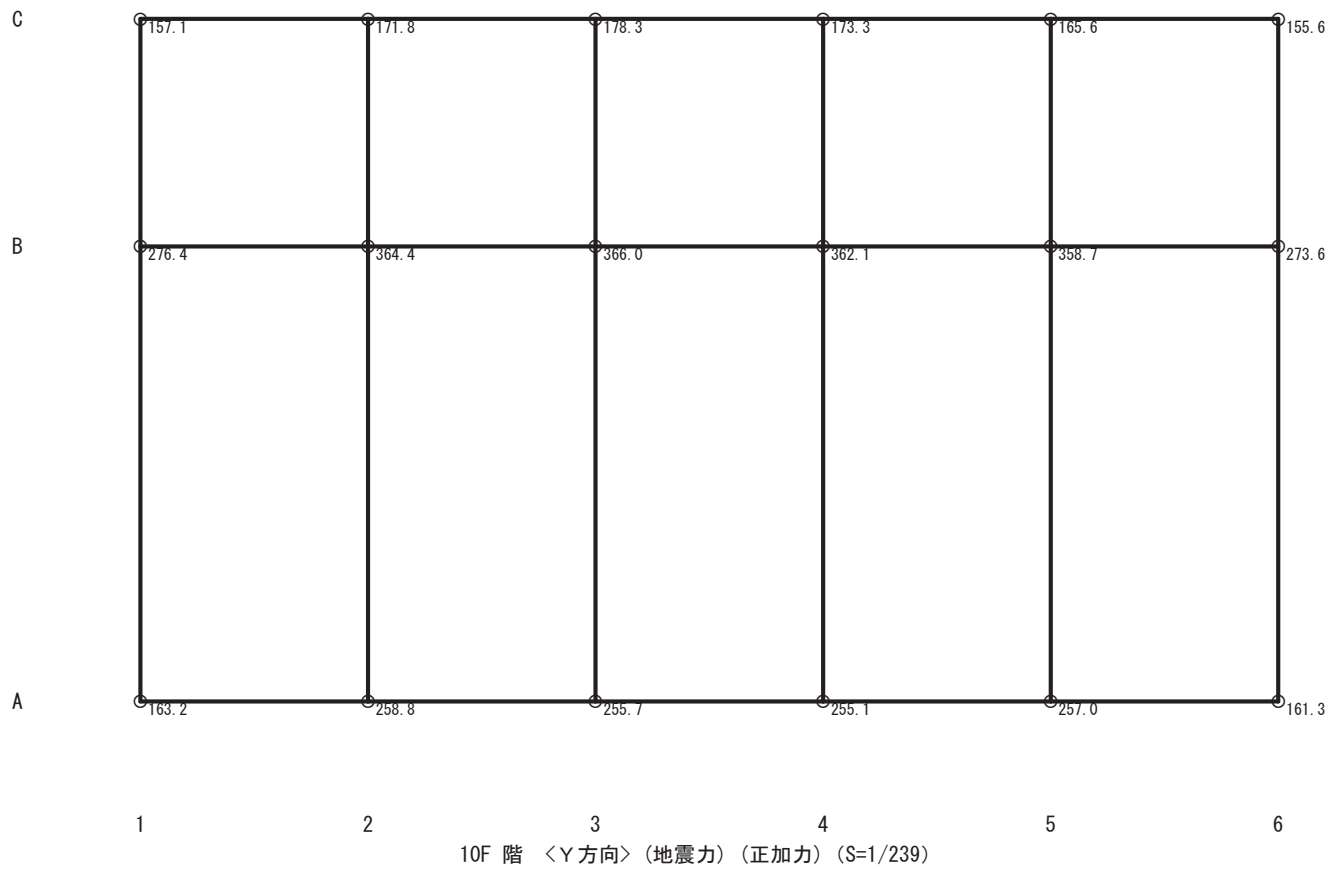


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	590.49	(13.6)	590.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	781.27	(17.9)	781.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	790.48	(18.2)	790.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	800.01	(18.4)	800.01	0.00	(100.0)	(0.0)
2	795.02	(18.3)	795.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	596.77	(13.7)	596.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4354.05	(100.0)	4354.05	0.00	(100.0)	(0.0)

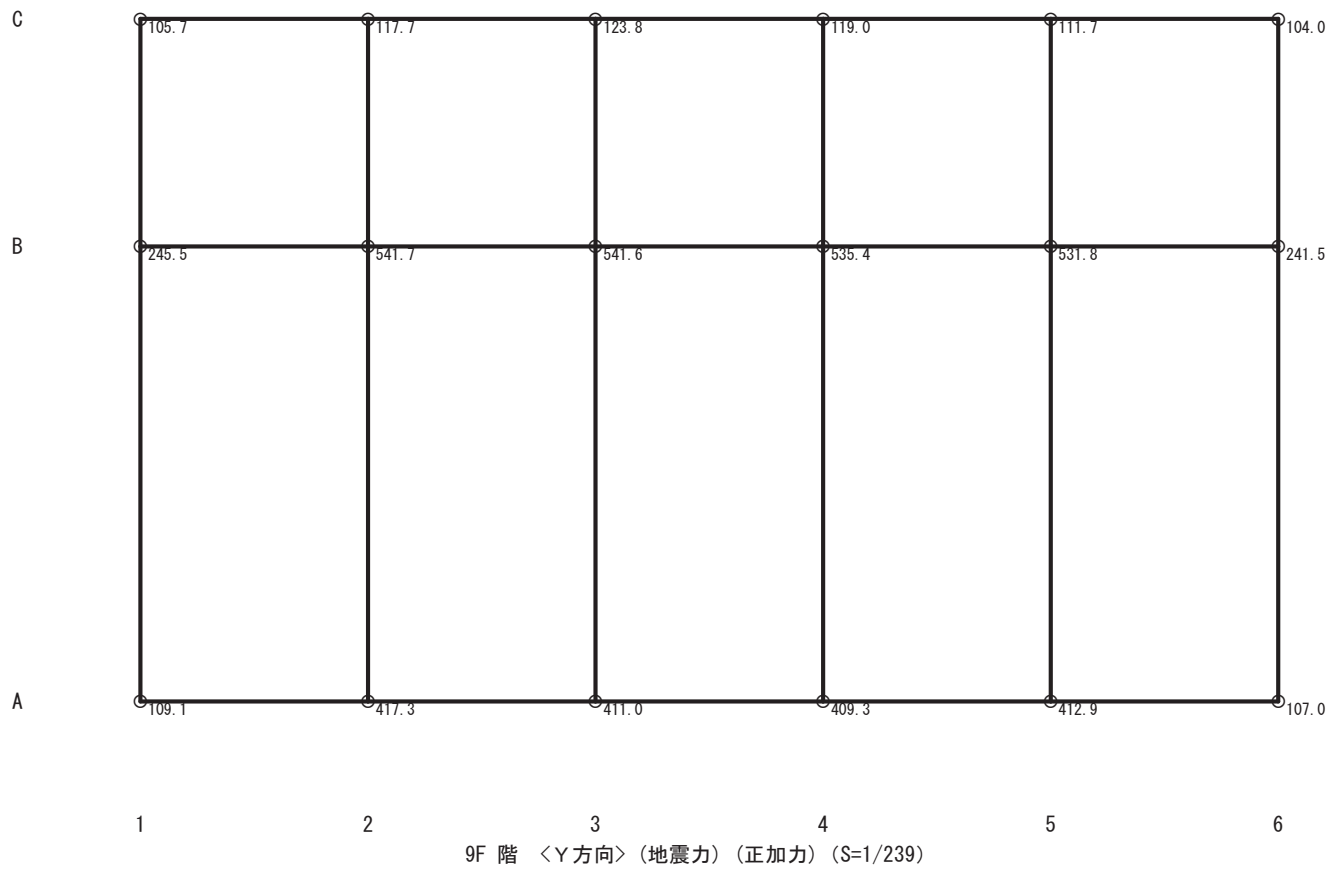


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	452.60	(8.7)	452.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1056.43	(20.4)	1056.43	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1063.73	(20.5)	1063.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1076.31	(20.8)	1076.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1076.65	(20.8)	1076.65	0.00	(100.0)	(0.0)
1	460.28	(8.9)	460.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5186.00	(100.0)	5186.00	0.00	(100.0)	(0.0)

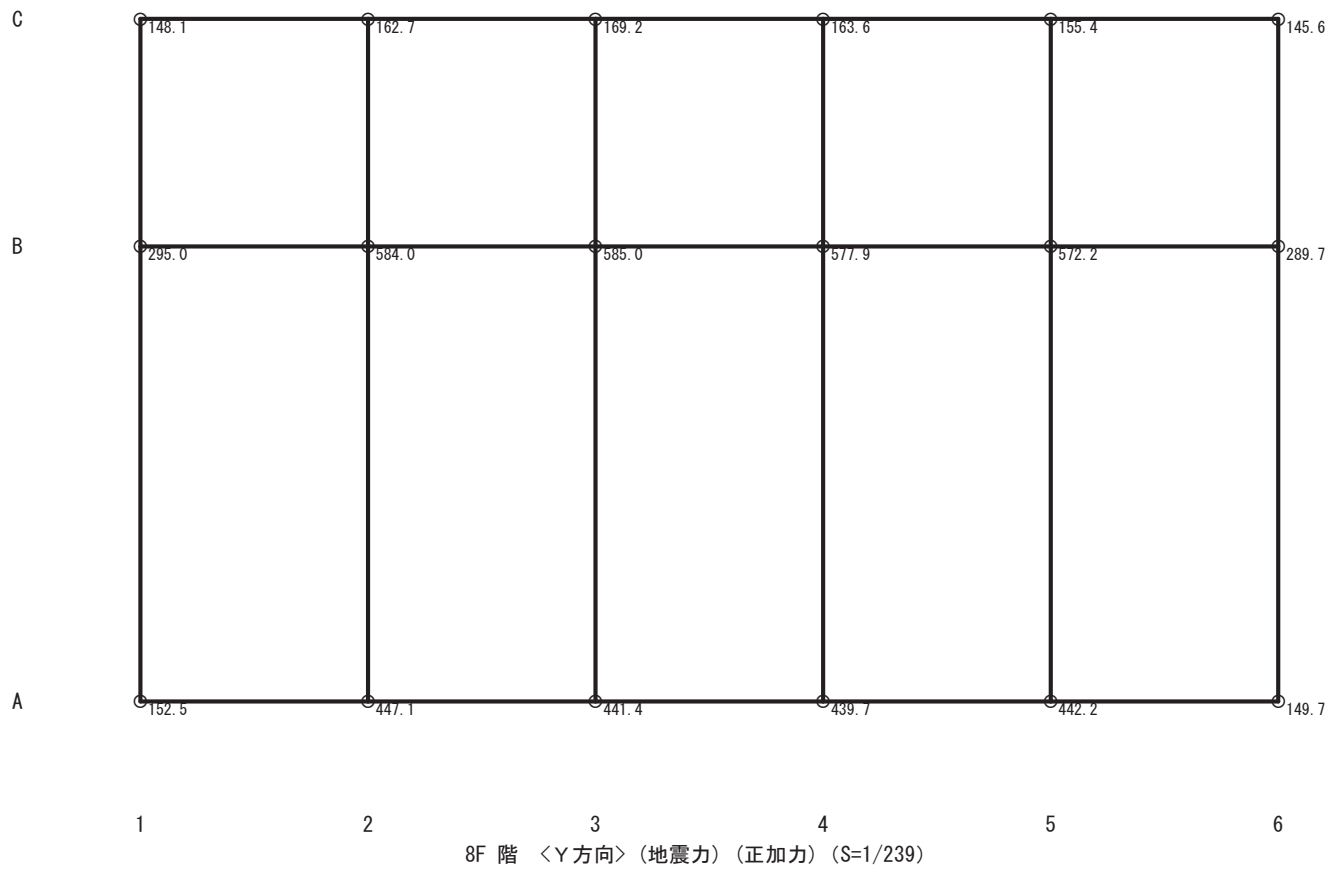


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	585.05	(9.9)	585.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1169.85	(19.8)	1169.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1181.19	(19.9)	1181.19	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1195.66	(20.2)	1195.66	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1193.81	(20.2)	1193.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	595.59	(10.1)	595.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5921.15	(100.0)	5921.15	0.00	(100.0)	(0.0)

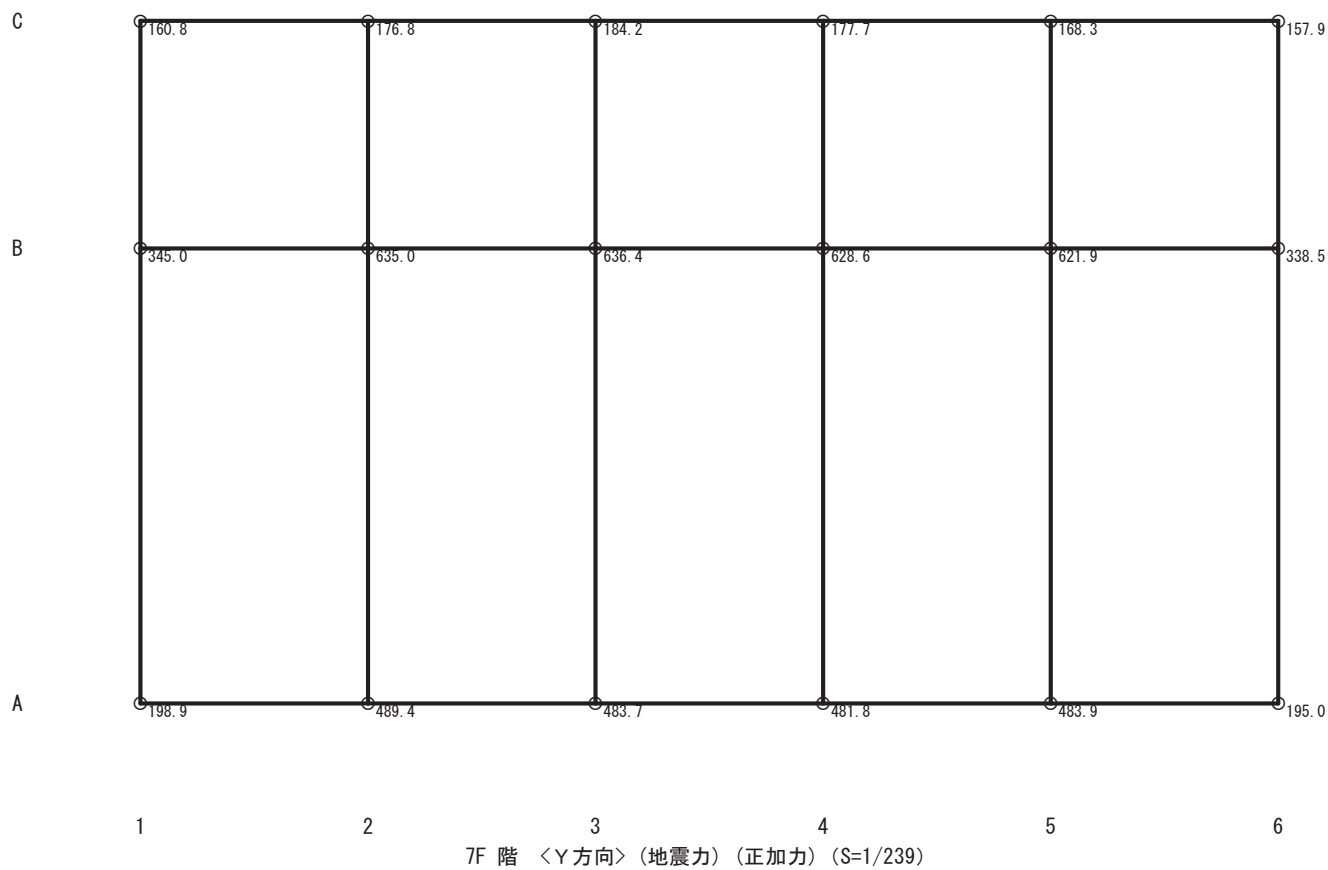


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	691.51	(10.5)	691.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1274.11	(19.4)	1274.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1288.07	(19.6)	1288.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1304.30	(19.9)	1304.30	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1301.23	(19.8)	1301.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	704.66	(10.7)	704.66	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6563.88	(100.0)	6563.88	0.00	(100.0)	(0.0)

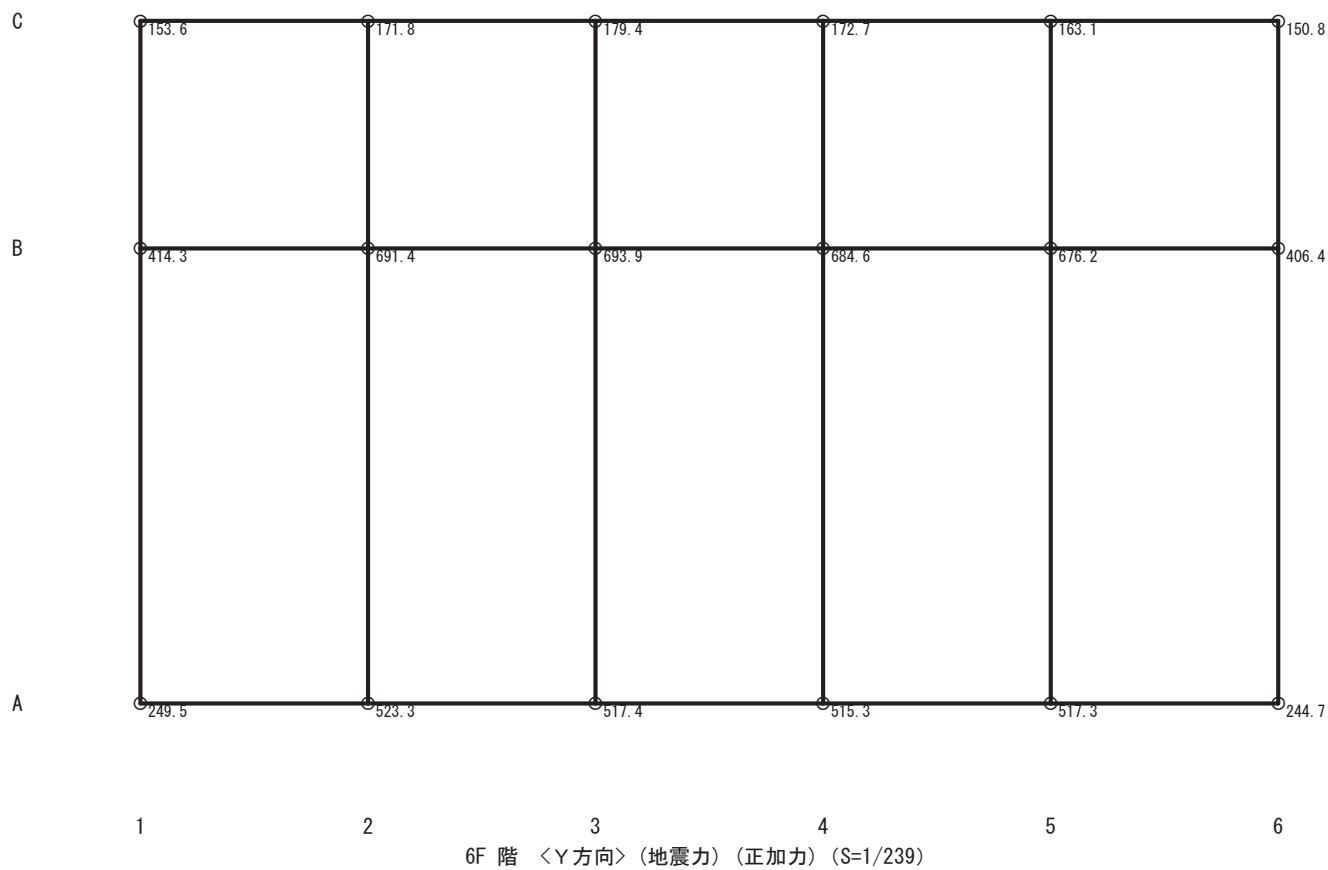


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	801.91	(11.3)	801.91	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1356.56	(19.0)	1356.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1372.60	(19.3)	1372.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1390.65	(19.5)	1390.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1386.50	(19.5)	1386.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	817.40	(11.5)	817.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7125.62	(100.0)	7125.62	0.00	(100.0)	(0.0)

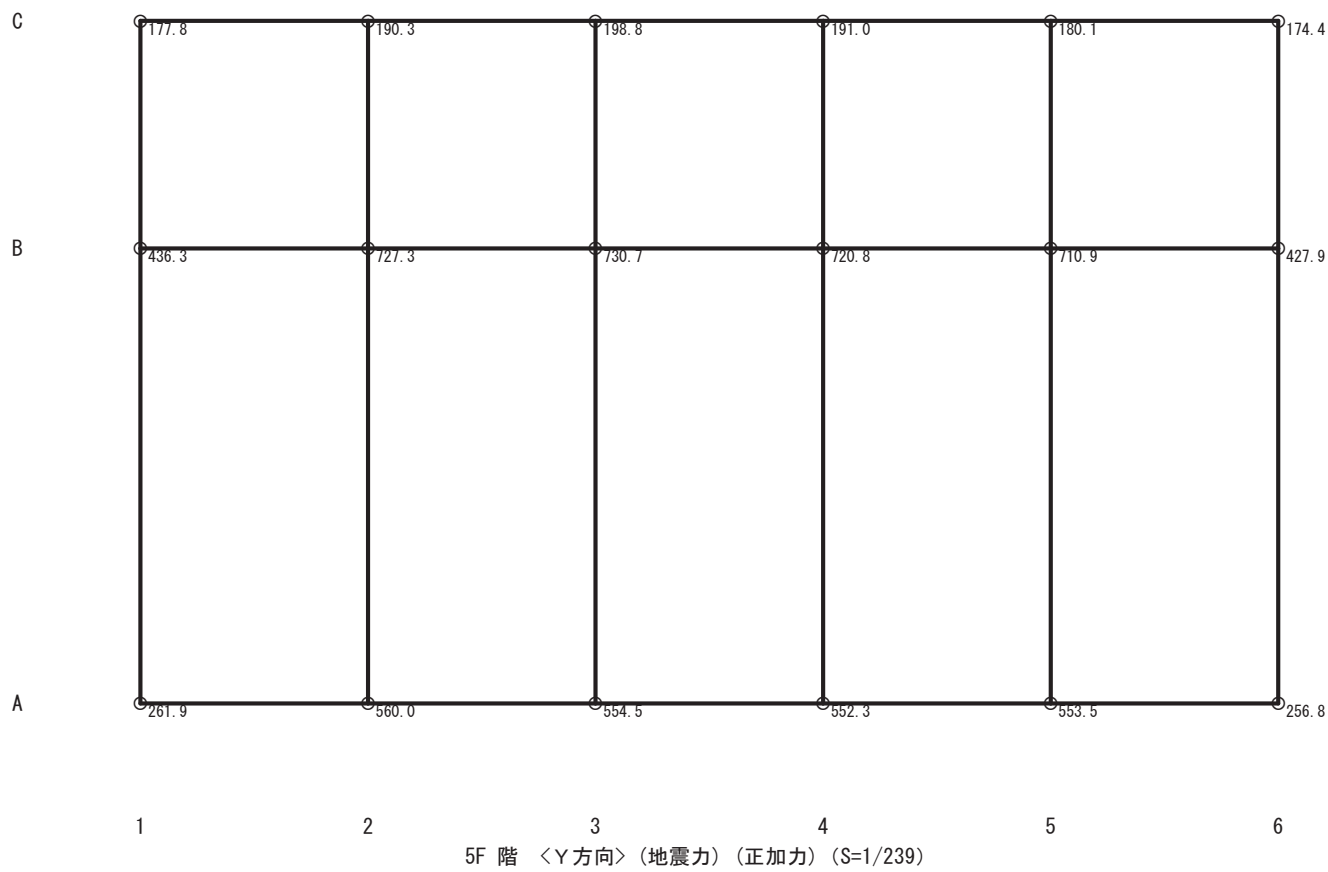


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	859.03	(11.3)	859.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1444.56	(19.0)	1444.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1464.15	(19.3)	1464.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1483.92	(19.5)	1483.92	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1477.51	(19.4)	1477.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	876.03	(11.5)	876.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7605.21	(100.0)	7605.21	0.00	(100.0)	(0.0)

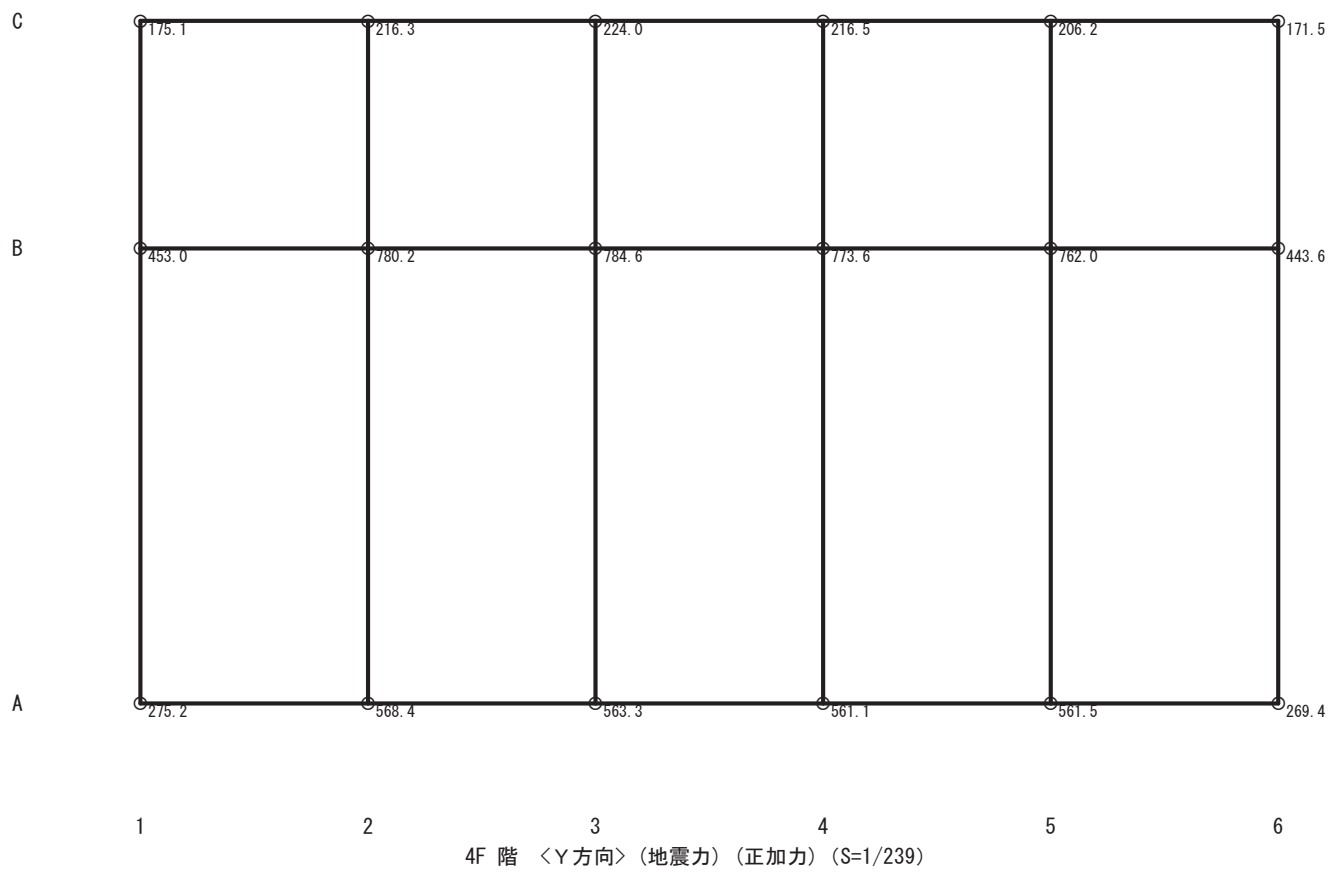


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	884.52	(11.0)	884.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1529.71	(19.1)	1529.71	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1551.27	(19.4)	1551.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1571.90	(19.6)	1571.90	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1564.92	(19.5)	1564.92	0.00	(100.0)	(0.0)
1	903.33	(11.3)	903.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8005.64	(100.0)	8005.64	0.00	(100.0)	(0.0)

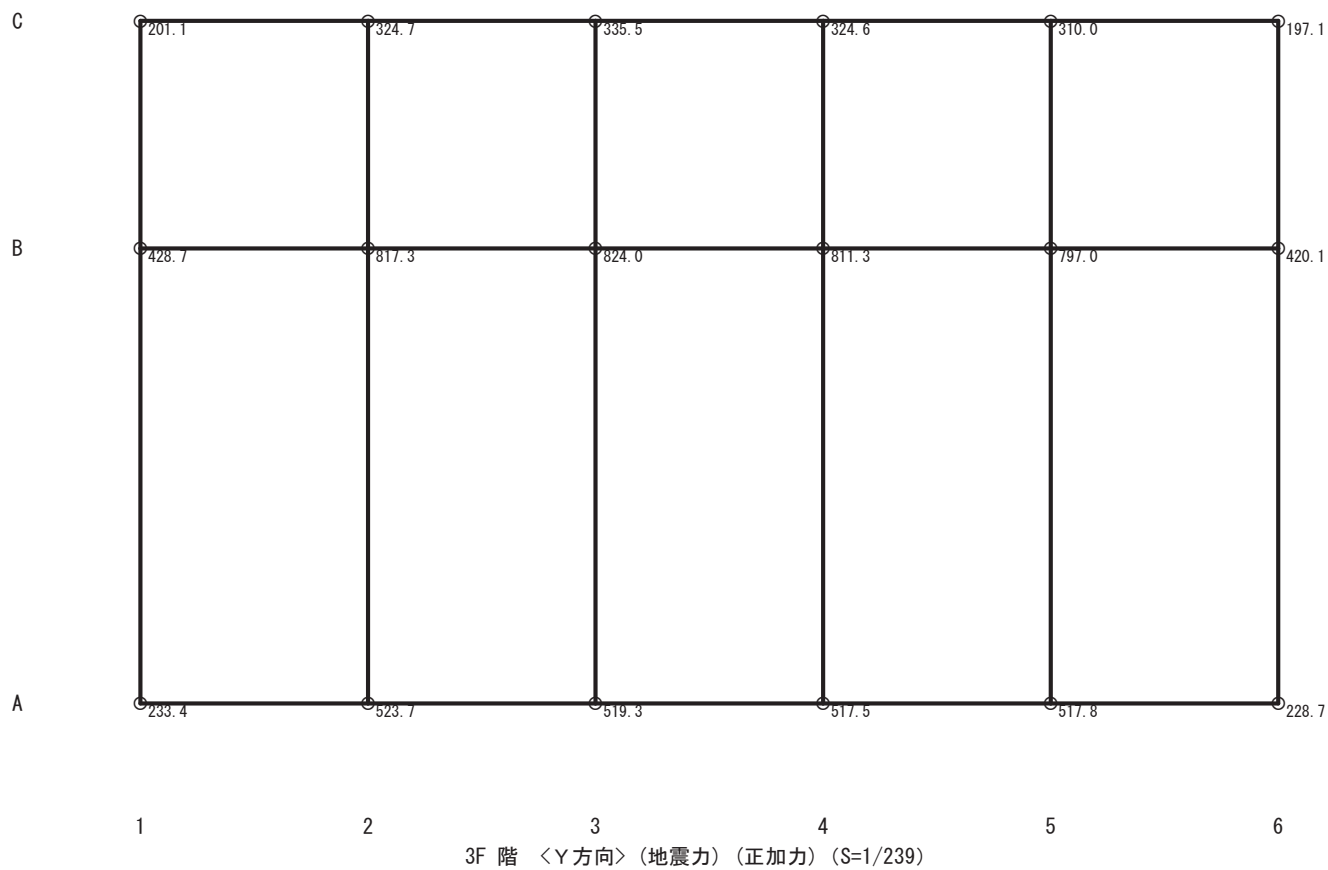

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	845.85	(10.2)	845.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1624.78	(19.5)	1624.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1653.39	(19.8)	1653.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1678.83	(20.1)	1678.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1665.78	(20.0)	1665.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	863.22	(10.4)	863.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8331.86	(100.0)	8331.86	0.00	(100.0)	(0.0)

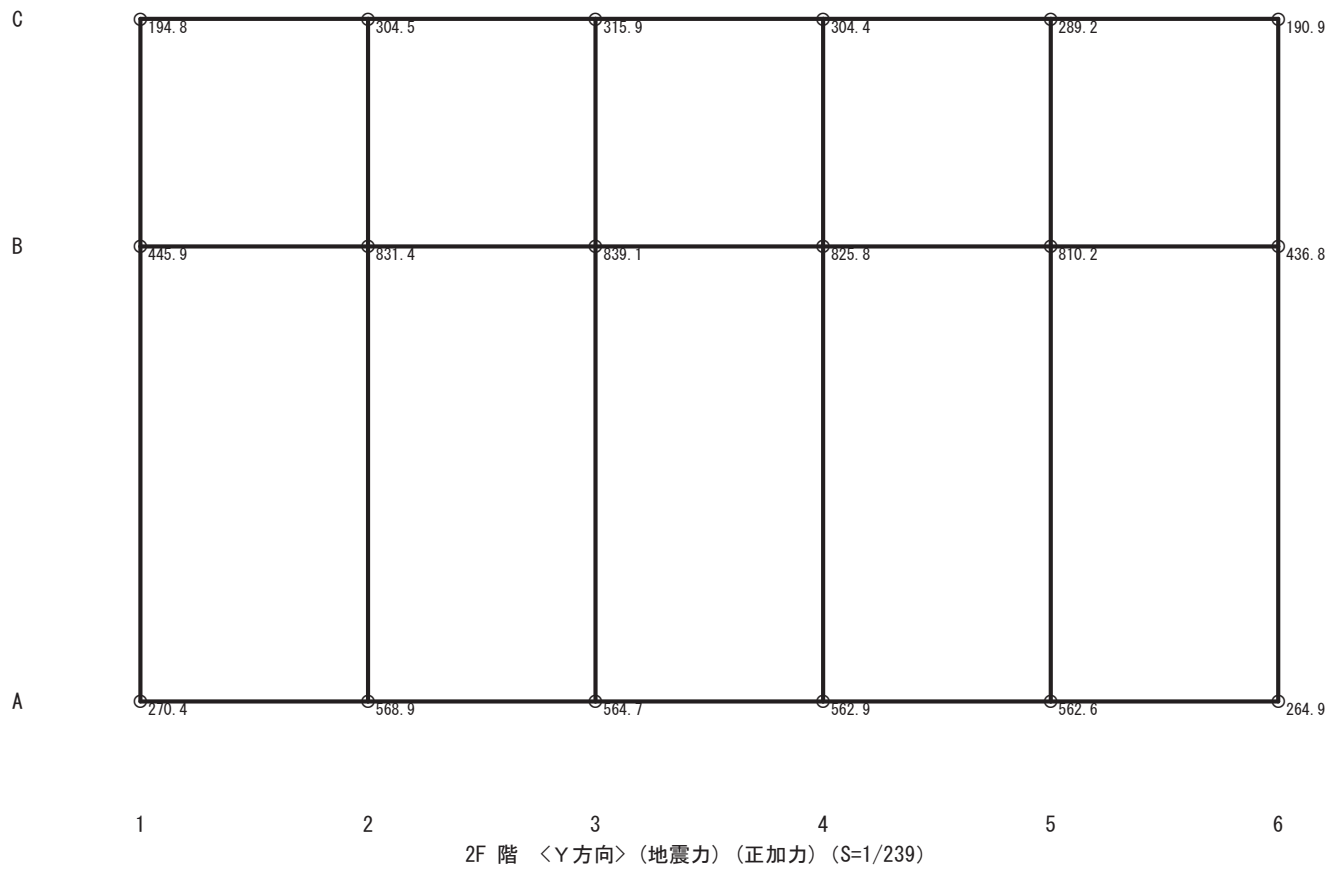

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	892.54	(10.4)	892.54	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1661.97	(19.4)	1661.97	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1693.09	(19.7)	1693.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1719.65	(20.0)	1719.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1704.90	(19.9)	1704.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	911.04	(10.6)	911.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8583.20	(100.0)	8583.20	0.00	(100.0)	(0.0)

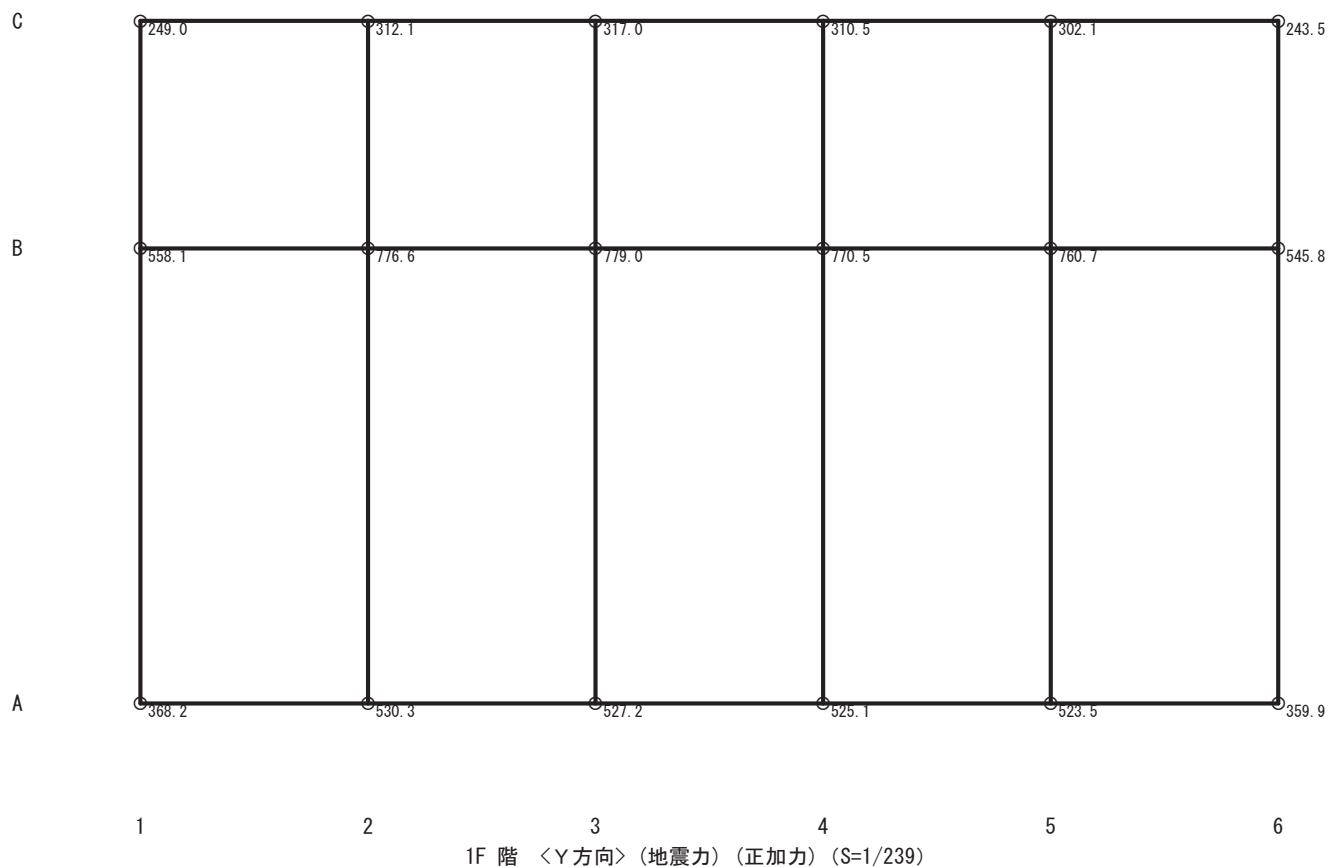

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1149.26	(13.1)	1149.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1586.32	(18.1)	1586.32	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1606.12	(18.3)	1606.12	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1623.22	(18.5)	1623.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1619.00	(18.5)	1619.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1175.30	(13.4)	1175.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8759.22	(100.0)	8759.22	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2323.70	2323.70	(100.0)	0.00	(0.0)	2323.70	0.00	2323.70
11F	3421.10	3421.10	(100.0)	0.00	(0.0)	3421.10	0.00	3421.10
10F	4354.05	4354.05	(100.0)	0.00	(0.0)	4354.05	0.00	4354.05
9F	5186.00	5186.00	(100.0)	0.00	(0.0)	5186.00	0.00	5186.00
8F	5921.15	5921.15	(100.0)	0.00	(0.0)	5921.15	0.00	5921.15
7F	6563.88	6563.88	(100.0)	0.00	(0.0)	6563.88	0.00	6563.88
6F	7125.62	7125.62	(100.0)	0.00	(0.0)	7125.62	0.00	7125.62
5F	7605.21	7605.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7605.21	0.00	7605.21
4F	8005.64	8005.64	(100.0)	0.00	(0.0)	8005.64	0.00	8005.64
3F	8331.86	8331.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8331.86	0.00	8331.86
2F	8583.20	8583.20	(100.0)	0.00	(0.0)	8583.20	0.00	8583.20
1F	8759.22	8759.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8759.22	0.00	8759.22

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.0688	400.0	1/374
11F	A	1	1.4987	400.0	1/266
10F	A	1	1.6893	400.0	1/236
9F	A	1	1.4694	400.0	1/272
8F	A	1	1.6048	400.0	1/249
7F	A	1	1.7001	400.0	1/235


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 6692	400. 0	1/239
5F	A	1	1. 7352	400. 0	1/230
4F	A	1	1. 7405	400. 0	1/229
3F	A	1	1. 6235	400. 0	1/246
2F	A	1	1. 5458	400. 0	1/258
1F	A	1	1. 0259	400. 0	1/389

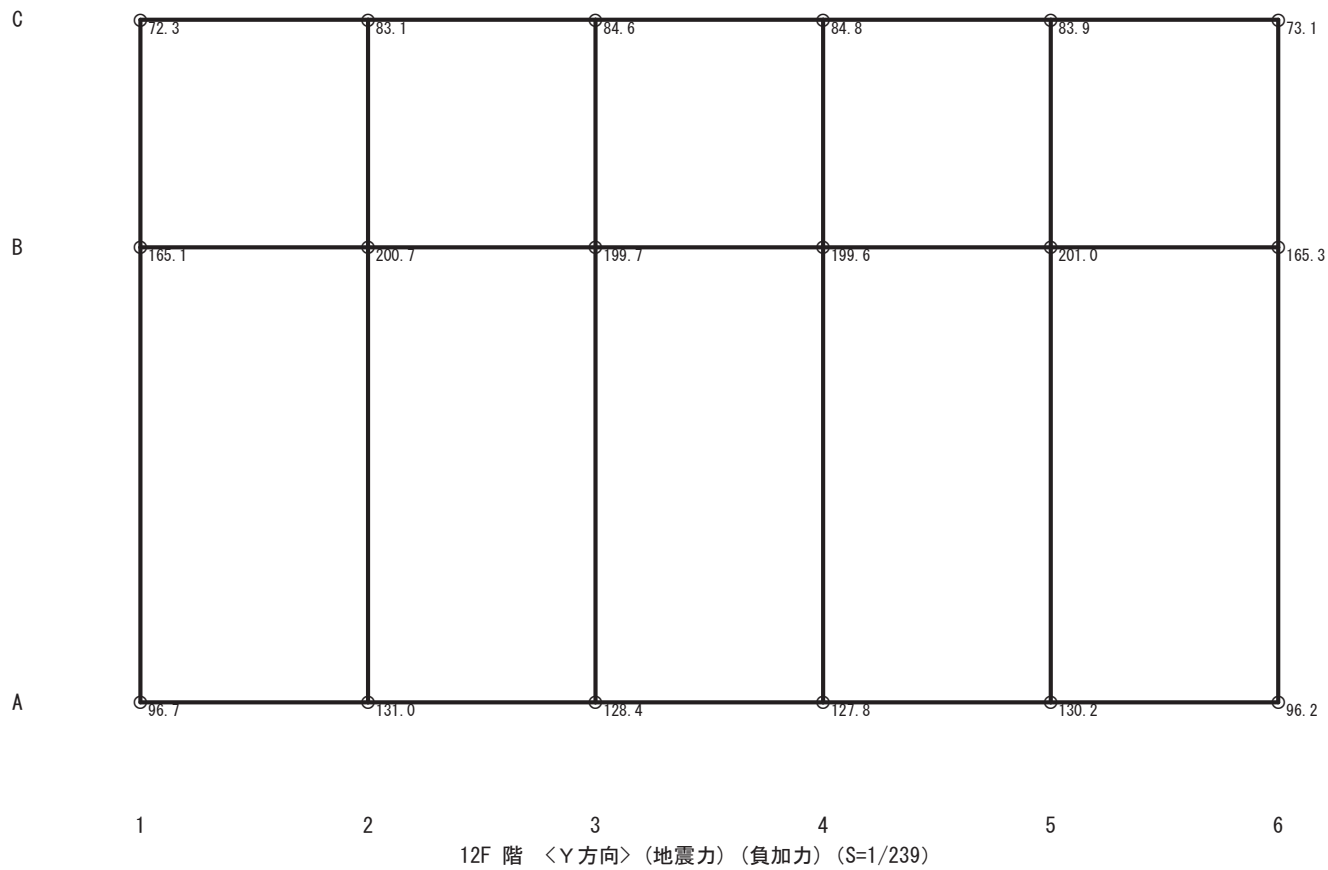


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	334. 62	(14. 4)	334. 62	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	415. 17	(17. 9)	415. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	412. 28	(17. 7)	412. 28	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	412. 75	(17. 8)	412. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	414. 83	(17. 9)	414. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	334. 04	(14. 4)	334. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2323. 70	(100. 0)	2323. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

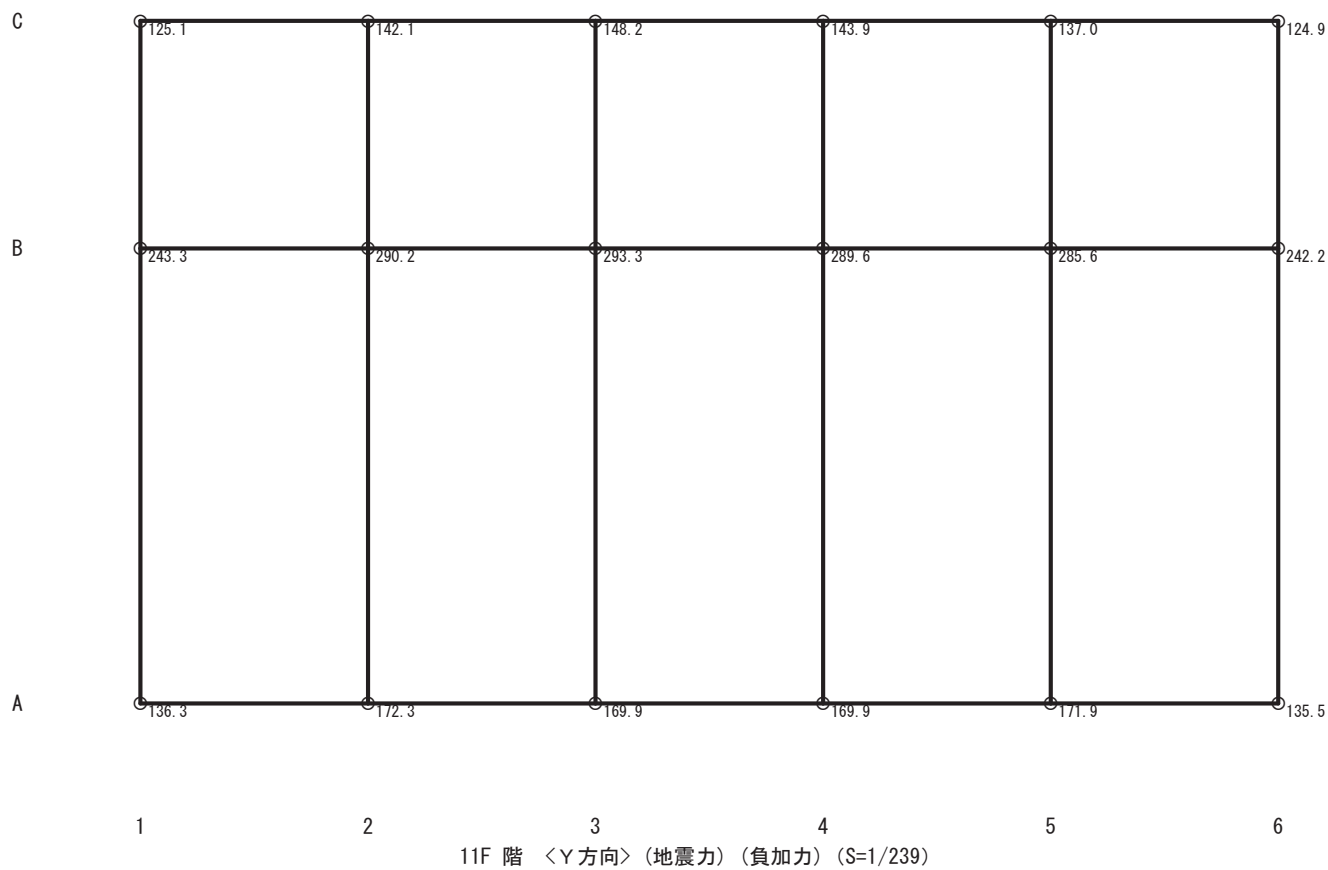


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	502.55	(14.7)	502.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	594.46	(17.4)	594.46	0.00	(100.0)	(0.0)
4	603.33	(17.6)	603.33	0.00	(100.0)	(0.0)
3	611.47	(17.9)	611.47	0.00	(100.0)	(0.0)
2	604.55	(17.7)	604.55	0.00	(100.0)	(0.0)
1	504.75	(14.8)	504.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3421.10	(100.0)	3421.10	0.00	(100.0)	(0.0)

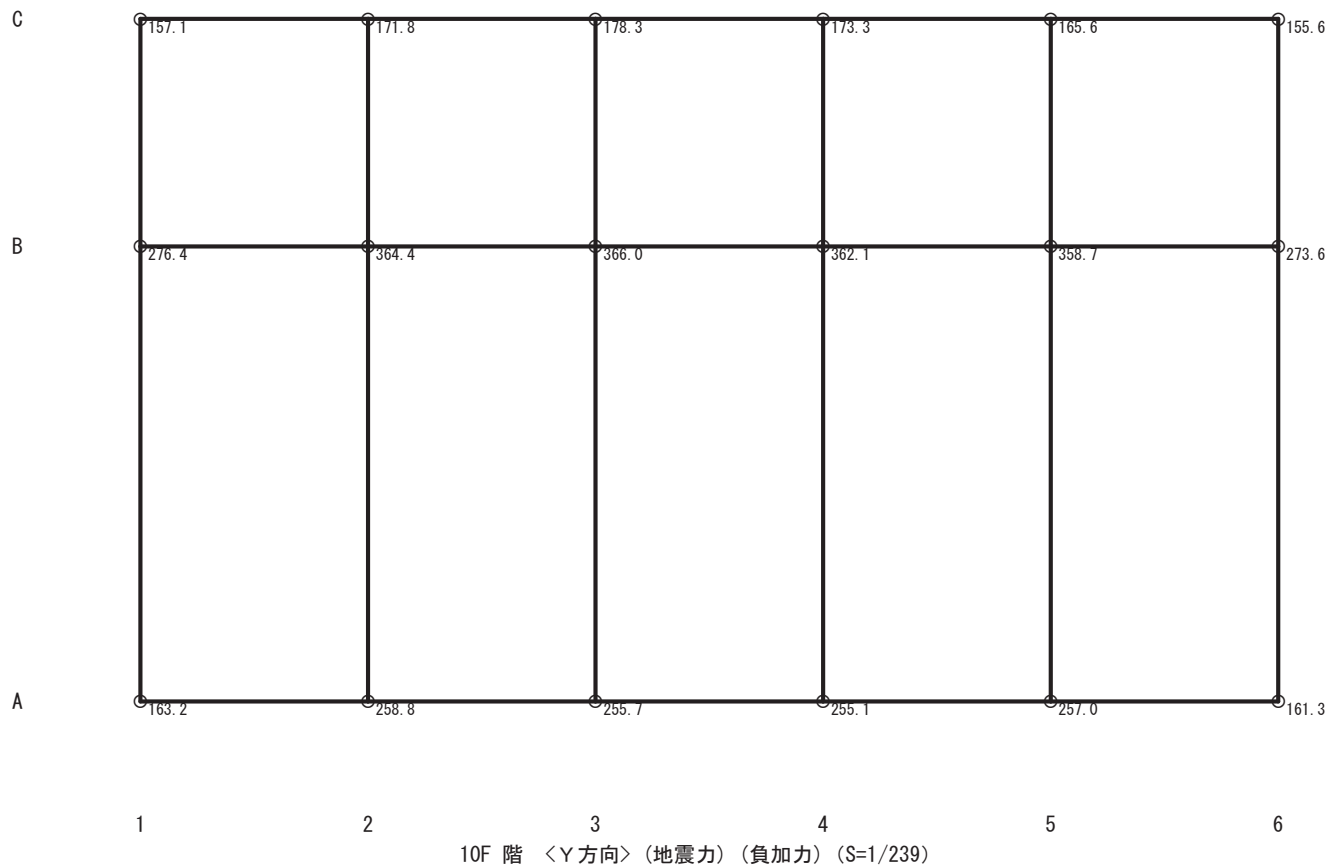


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	590.49	(13.6)	590.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	781.27	(17.9)	781.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	790.48	(18.2)	790.48	0.00	(100.0)	(0.0)
3	800.01	(18.4)	800.01	0.00	(100.0)	(0.0)
2	795.02	(18.3)	795.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	596.77	(13.7)	596.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4354.05	(100.0)	4354.05	0.00	(100.0)	(0.0)

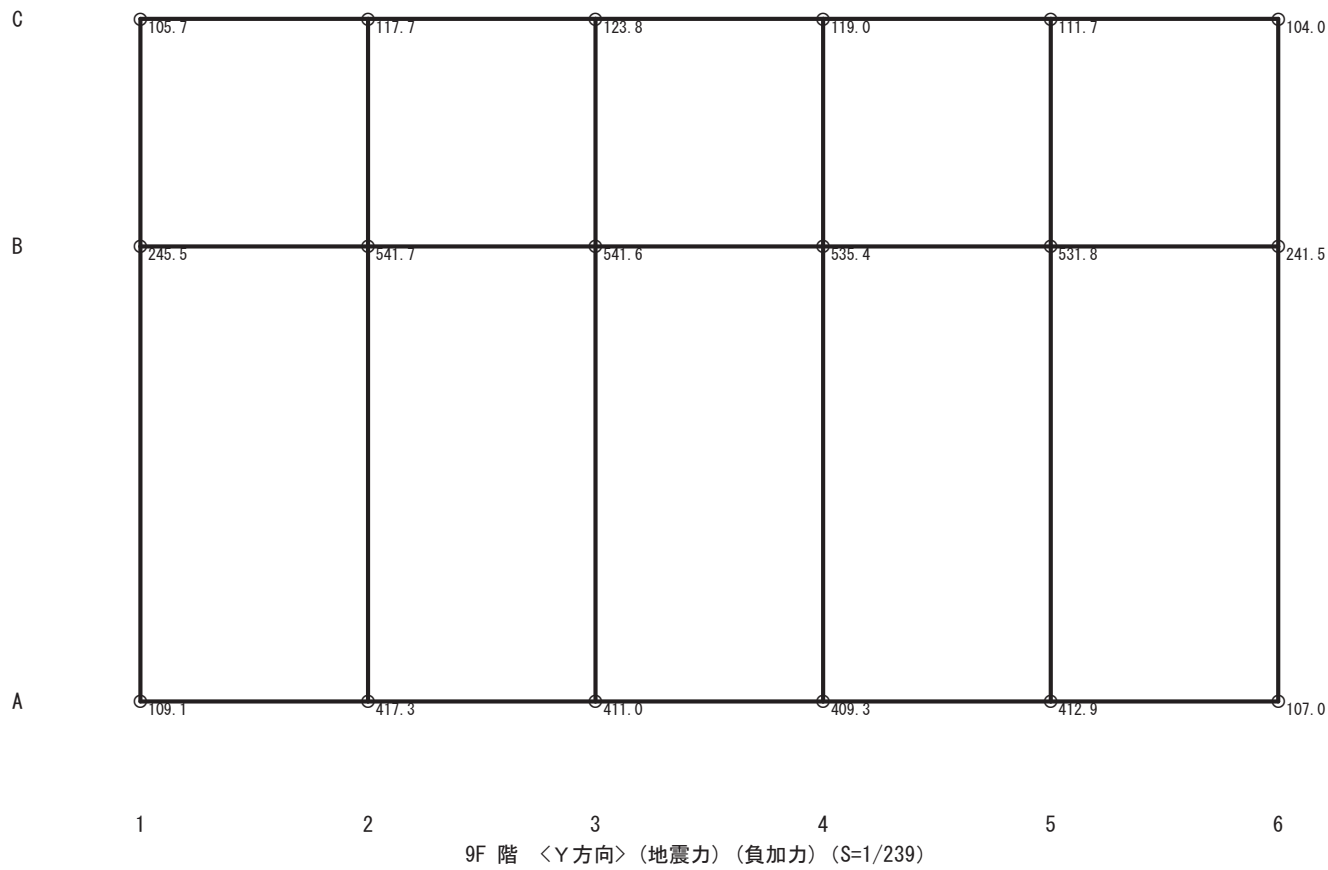


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	452.60	(8.7)	452.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1056.43	(20.4)	1056.43	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1063.73	(20.5)	1063.73	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1076.31	(20.8)	1076.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1076.65	(20.8)	1076.65	0.00	(100.0)	(0.0)
1	460.28	(8.9)	460.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5186.00	(100.0)	5186.00	0.00	(100.0)	(0.0)

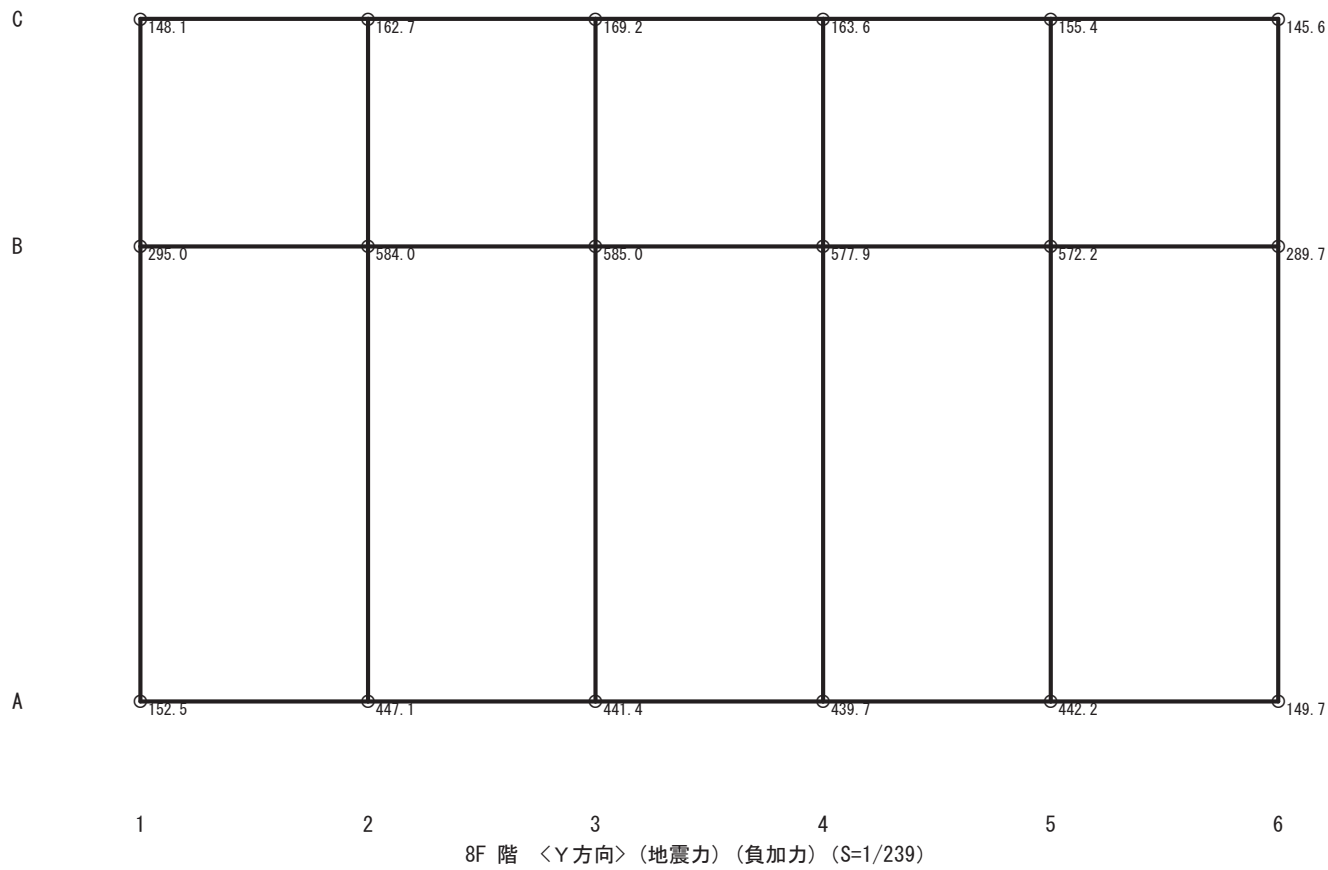


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	585.05	(9.9)	585.05	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1169.85	(19.8)	1169.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1181.19	(19.9)	1181.19	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1195.66	(20.2)	1195.66	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1193.81	(20.2)	1193.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	595.59	(10.1)	595.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5921.15	(100.0)	5921.15	0.00	(100.0)	(0.0)

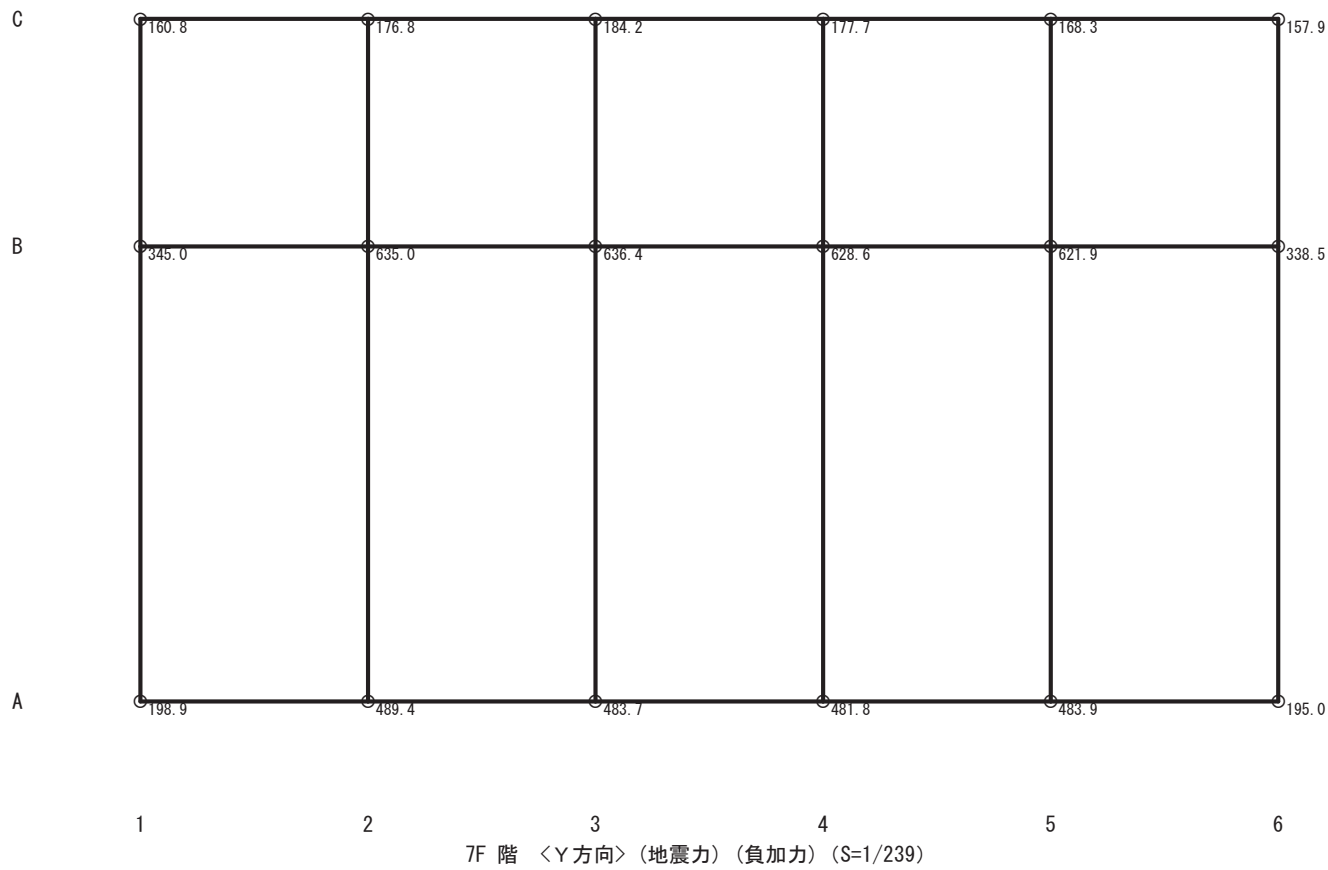


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	691.51	(10.5)	691.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1274.11	(19.4)	1274.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1288.07	(19.6)	1288.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1304.30	(19.9)	1304.30	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1301.23	(19.8)	1301.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	704.66	(10.7)	704.66	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6563.88	(100.0)	6563.88	0.00	(100.0)	(0.0)

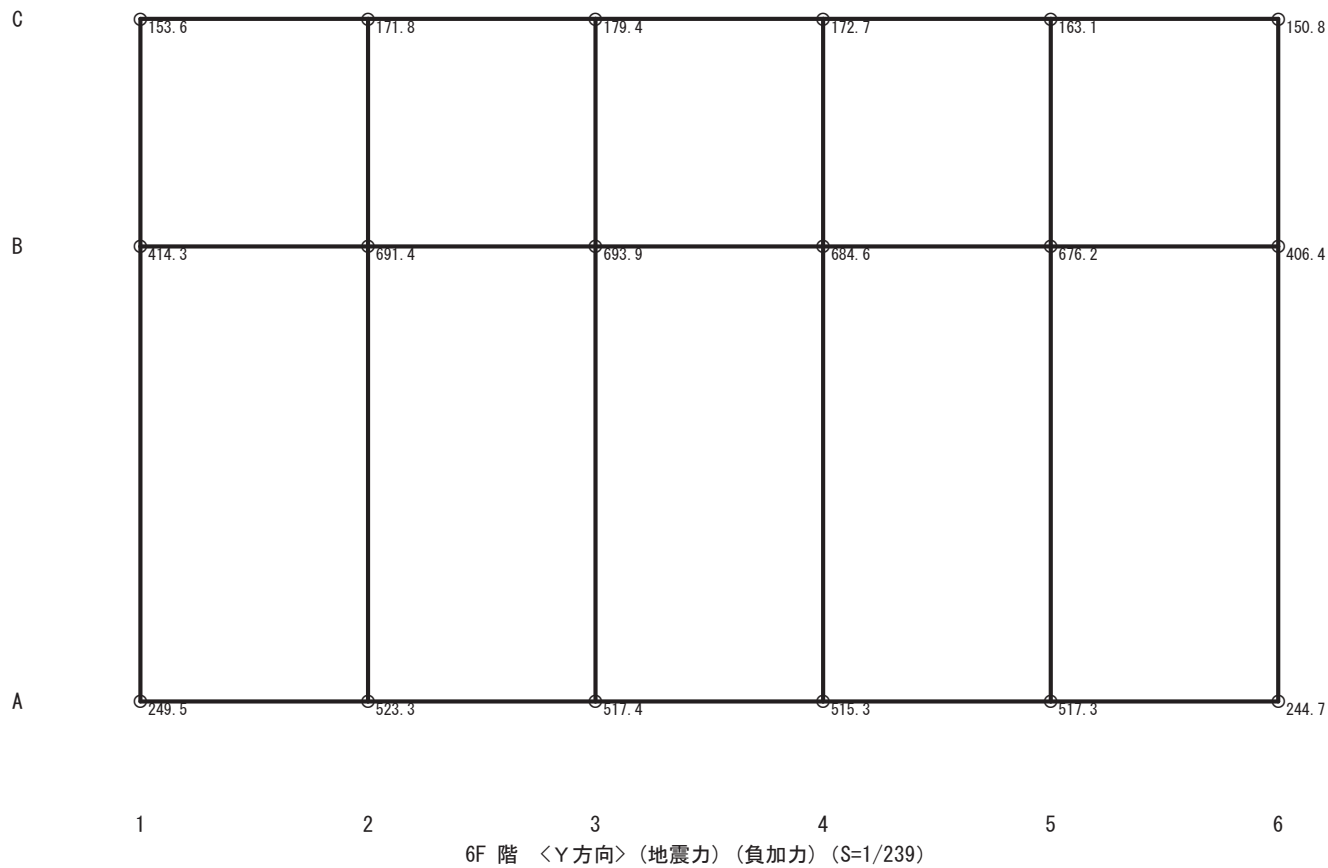


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	801.91	(11.3)	801.91	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1356.56	(19.0)	1356.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1372.60	(19.3)	1372.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1390.65	(19.5)	1390.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1386.50	(19.5)	1386.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	817.40	(11.5)	817.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7125.62	(100.0)	7125.62	0.00	(100.0)	(0.0)

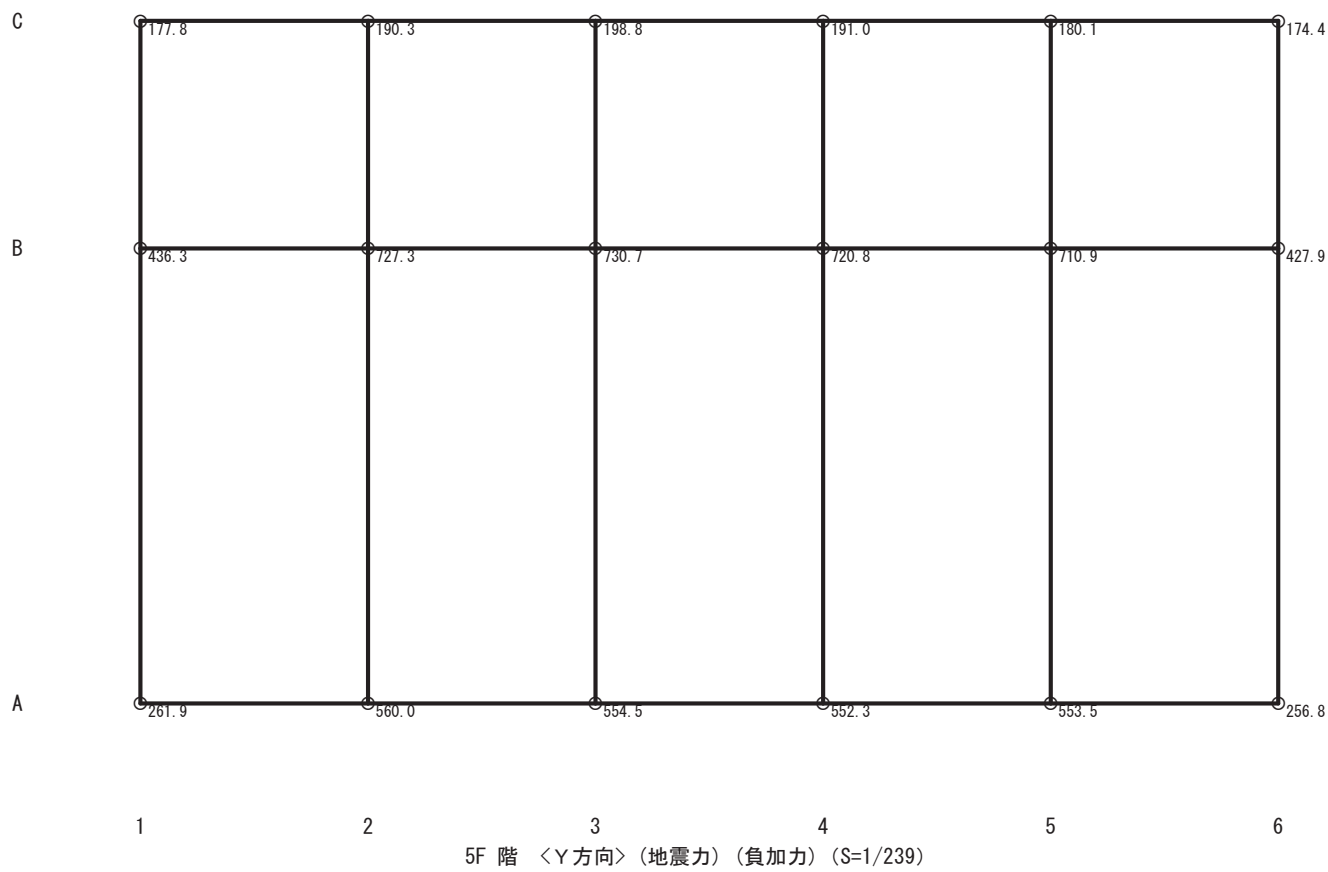


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	859.03	(11.3)	859.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1444.56	(19.0)	1444.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1464.15	(19.3)	1464.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1483.92	(19.5)	1483.92	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1477.51	(19.4)	1477.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	876.03	(11.5)	876.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7605.21	(100.0)	7605.21	0.00	(100.0)	(0.0)

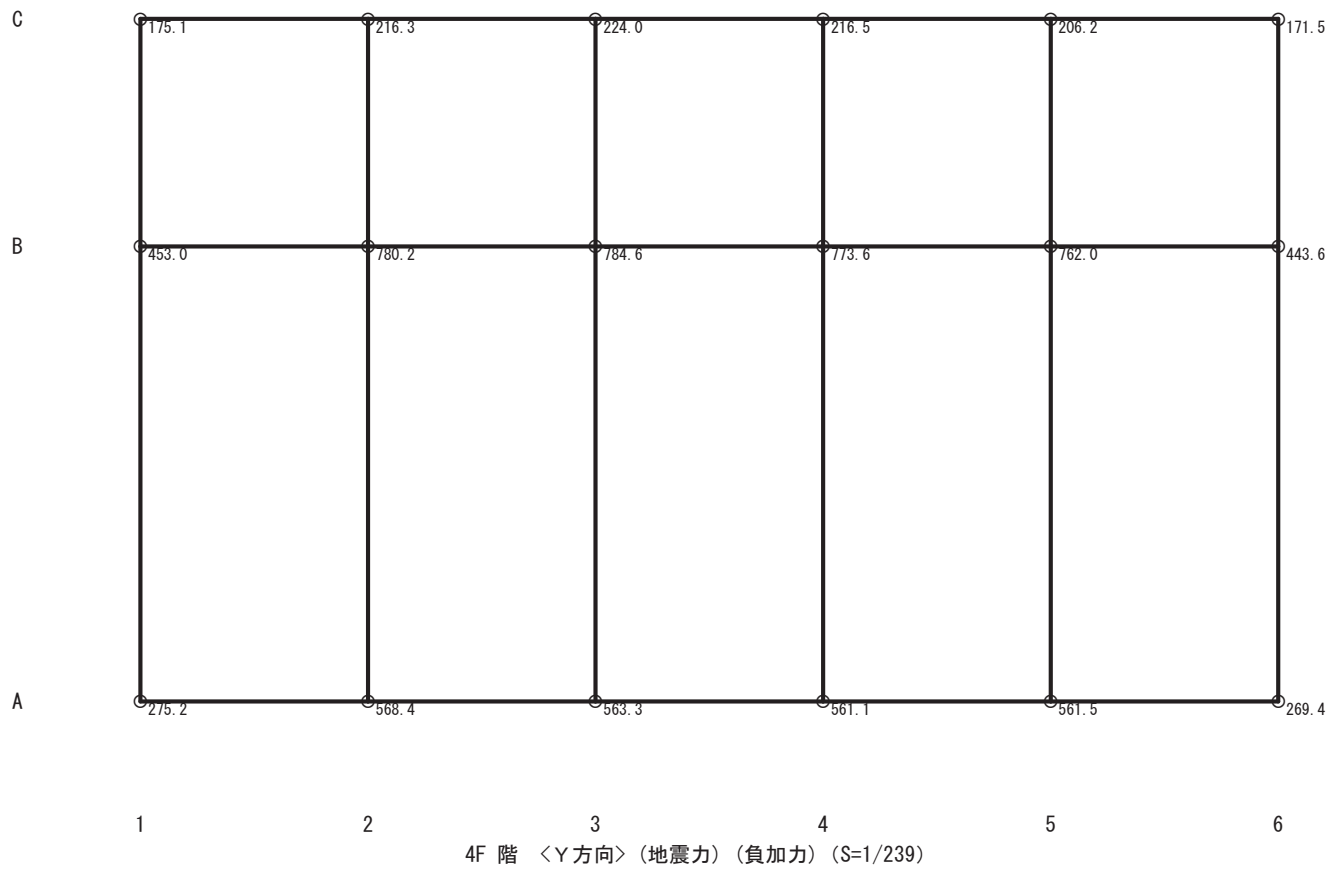


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	884.52	(11.0)	884.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1529.71	(19.1)	1529.71	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1551.27	(19.4)	1551.27	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1571.90	(19.6)	1571.90	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1564.92	(19.5)	1564.92	0.00	(100.0)	(0.0)
1	903.33	(11.3)	903.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8005.64	(100.0)	8005.64	0.00	(100.0)	(0.0)

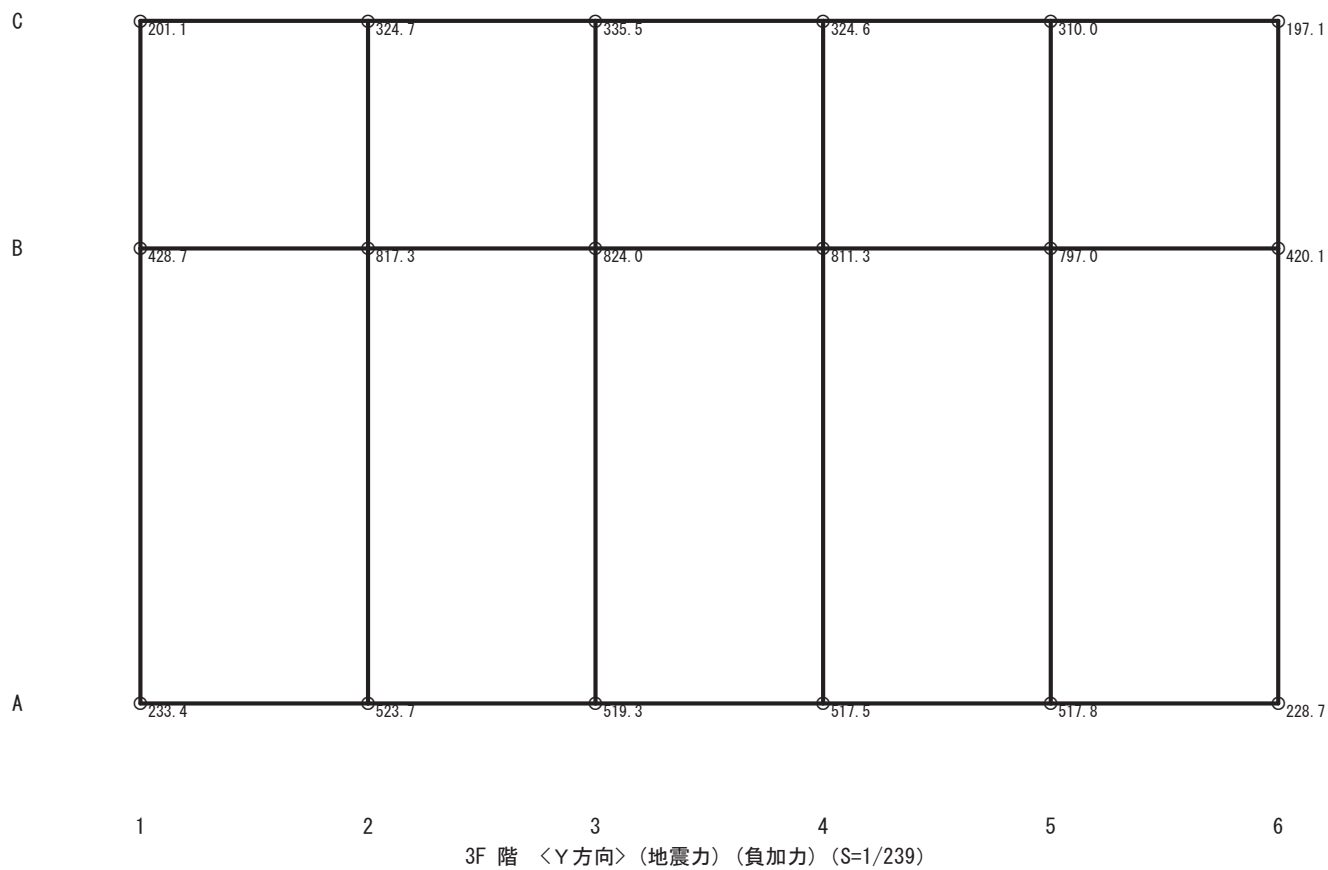

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	845.85	(10.2)	845.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1624.78	(19.5)	1624.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1653.39	(19.8)	1653.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1678.83	(20.1)	1678.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1665.78	(20.0)	1665.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	863.22	(10.4)	863.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8331.86	(100.0)	8331.86	0.00	(100.0)	(0.0)

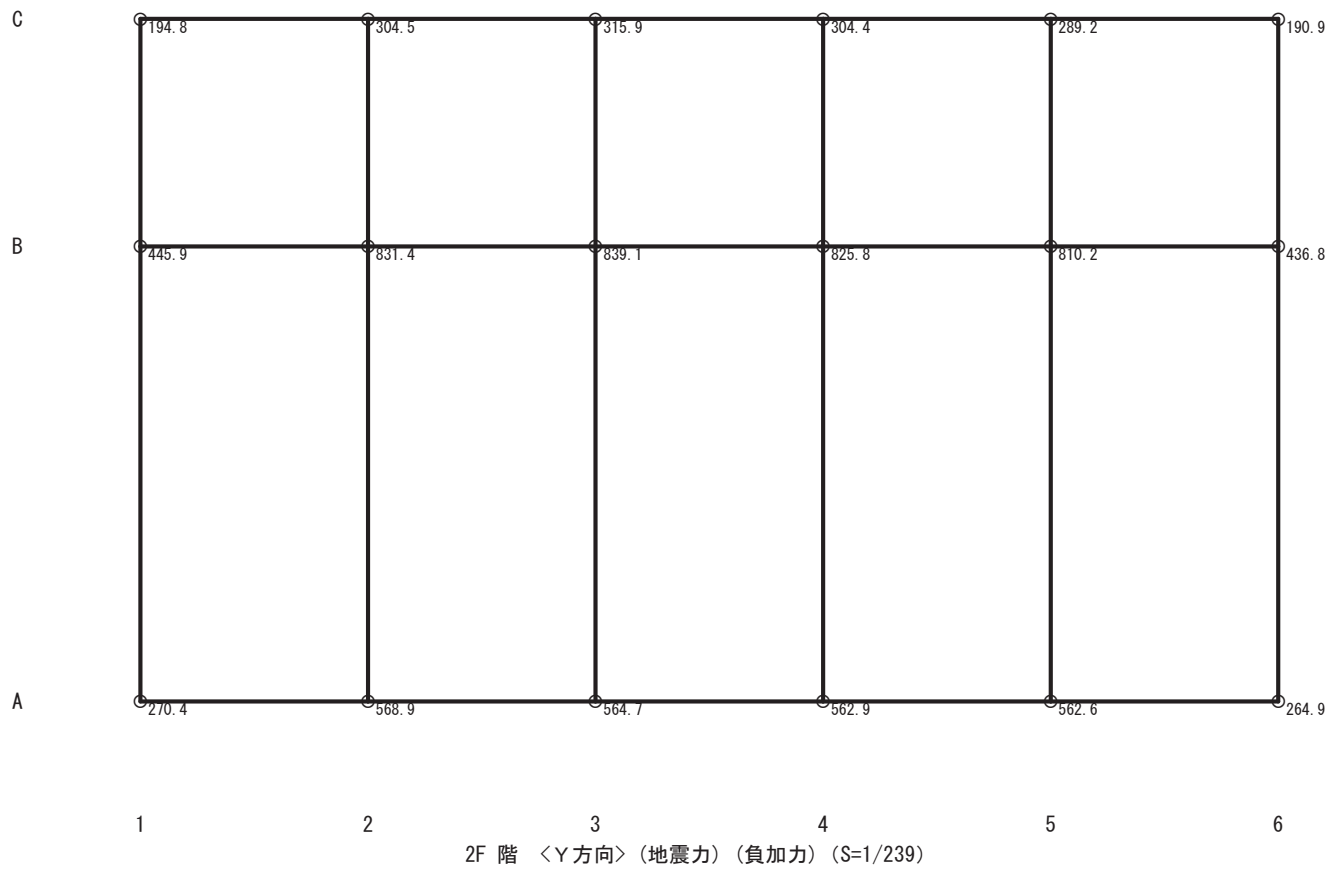

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	892.54	(10.4)	892.54	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1661.97	(19.4)	1661.97	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1693.09	(19.7)	1693.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1719.65	(20.0)	1719.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1704.90	(19.9)	1704.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	911.04	(10.6)	911.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8583.20	(100.0)	8583.20	0.00	(100.0)	(0.0)

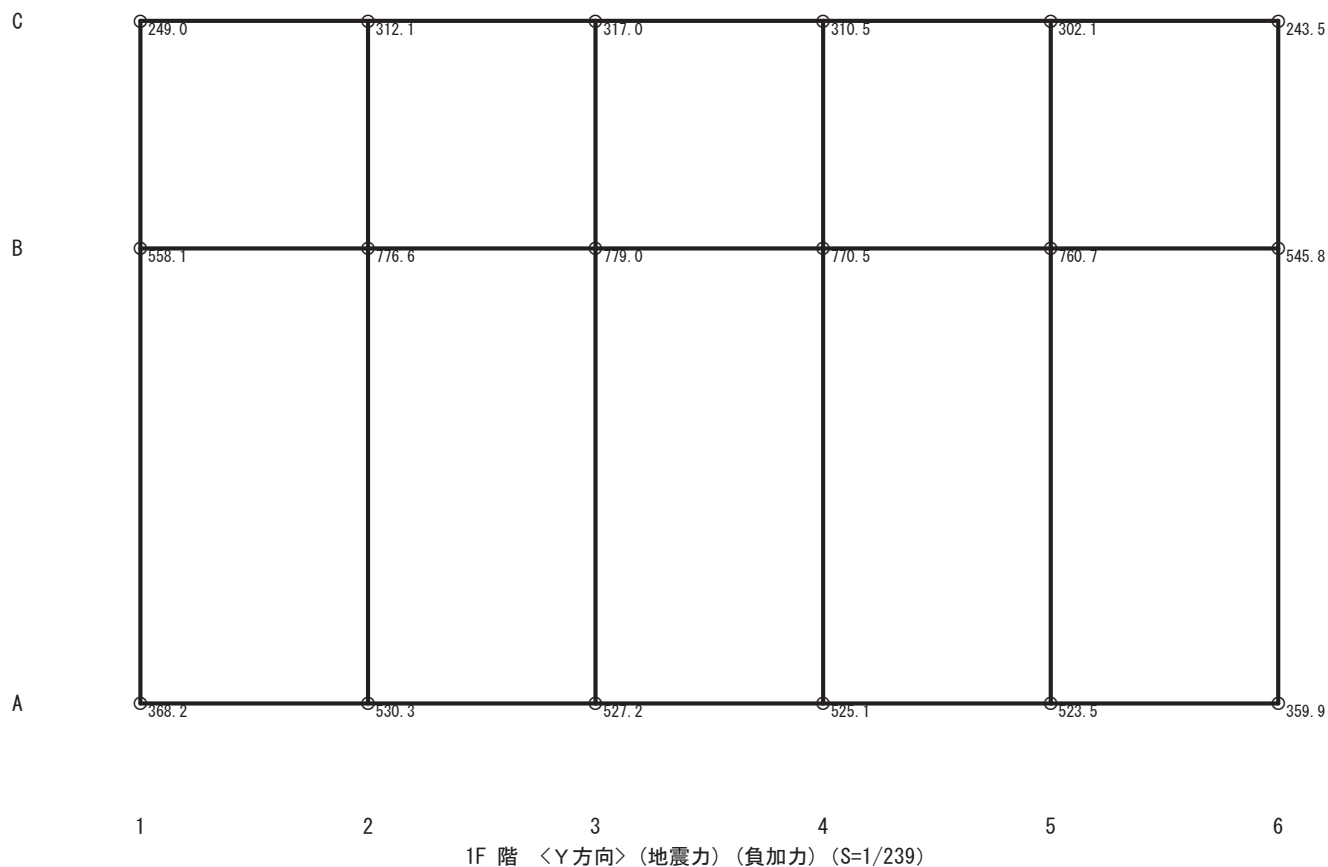

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1149.26	(13.1)	1149.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1586.32	(18.1)	1586.32	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1606.12	(18.3)	1606.12	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1623.22	(18.5)	1623.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1619.00	(18.5)	1619.00	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1175.30	(13.4)	1175.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8759.22	(100.0)	8759.22	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2323.70	2323.70	(100.0)	0.00	(0.0)	2323.70	0.00	2323.70
11F	3421.10	3421.10	(100.0)	0.00	(0.0)	3421.10	0.00	3421.10
10F	4354.05	4354.05	(100.0)	0.00	(0.0)	4354.05	0.00	4354.05
9F	5186.00	5186.00	(100.0)	0.00	(0.0)	5186.00	0.00	5186.00
8F	5921.15	5921.15	(100.0)	0.00	(0.0)	5921.15	0.00	5921.15
7F	6563.88	6563.88	(100.0)	0.00	(0.0)	6563.88	0.00	6563.88
6F	7125.62	7125.62	(100.0)	0.00	(0.0)	7125.62	0.00	7125.62
5F	7605.21	7605.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7605.21	0.00	7605.21
4F	8005.64	8005.64	(100.0)	0.00	(0.0)	8005.64	0.00	8005.64
3F	8331.86	8331.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8331.86	0.00	8331.86
2F	8583.20	8583.20	(100.0)	0.00	(0.0)	8583.20	0.00	8583.20
1F	8759.22	8759.22	(100.0)	0.00	(0.0)	8759.22	0.00	8759.22

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.0688	400.0	1/374
11F	A	1	1.4987	400.0	1/266
10F	A	1	1.6893	400.0	1/236
9F	A	1	1.4694	400.0	1/272
8F	A	1	1.6048	400.0	1/249
7F	A	1	1.7001	400.0	1/235

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 6692	400. 0	1/239
5F	A	1	1. 7352	400. 0	1/230
4F	A	1	1. 7405	400. 0	1/229
3F	A	1	1. 6235	400. 0	1/246
2F	A	1	1. 5458	400. 0	1/258
1F	A	1	1. 0259	400. 0	1/389

A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$

- N

:

その柱の (DL+LLE) の軸力

(kN)
- C_i

:

層せん断力係数
- Q_c

:


その柱に対するせん断力



(kN)
- ***



:



は柱のせん断力が 0 の位置を示す



※ 正加力、負加力は同じ


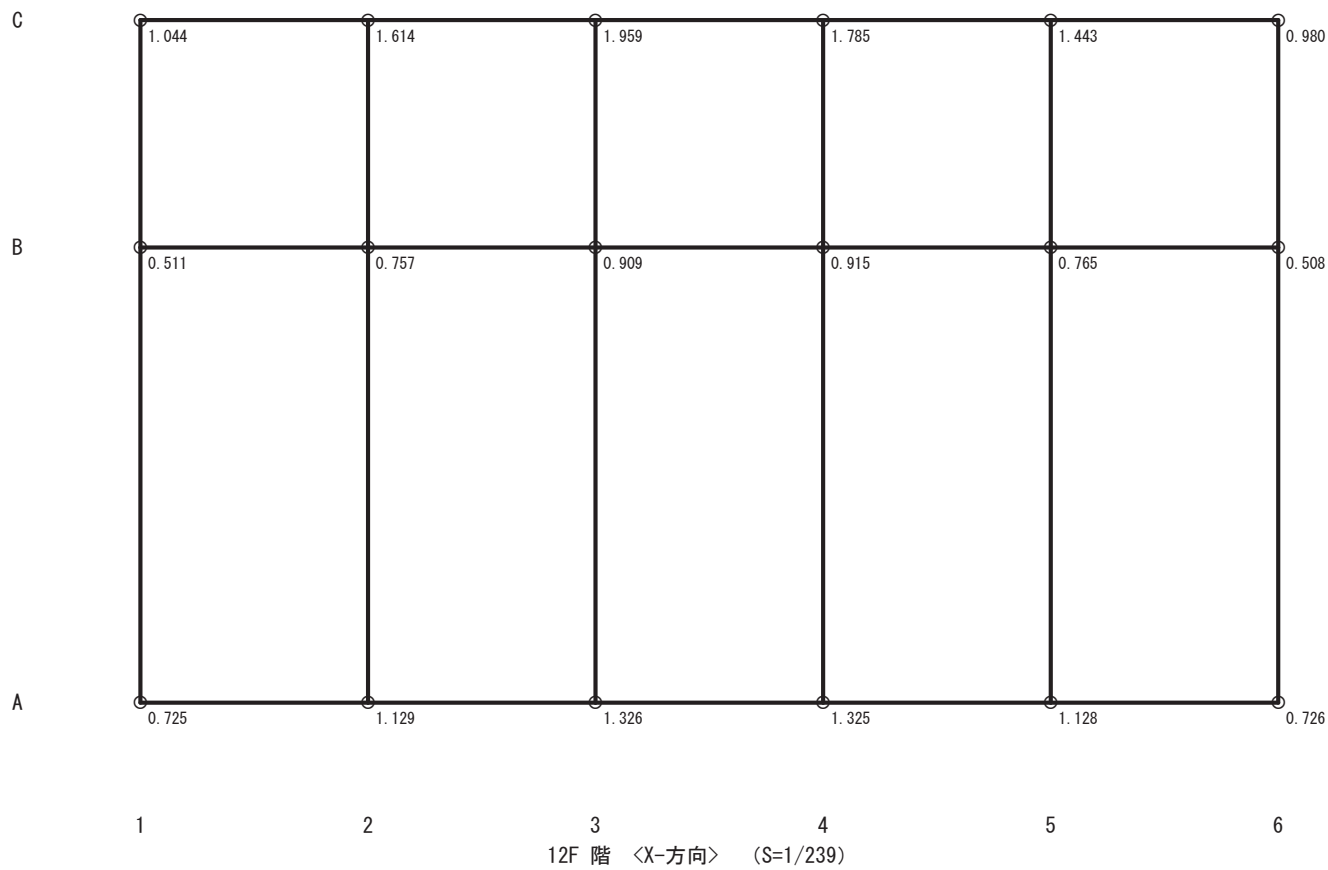


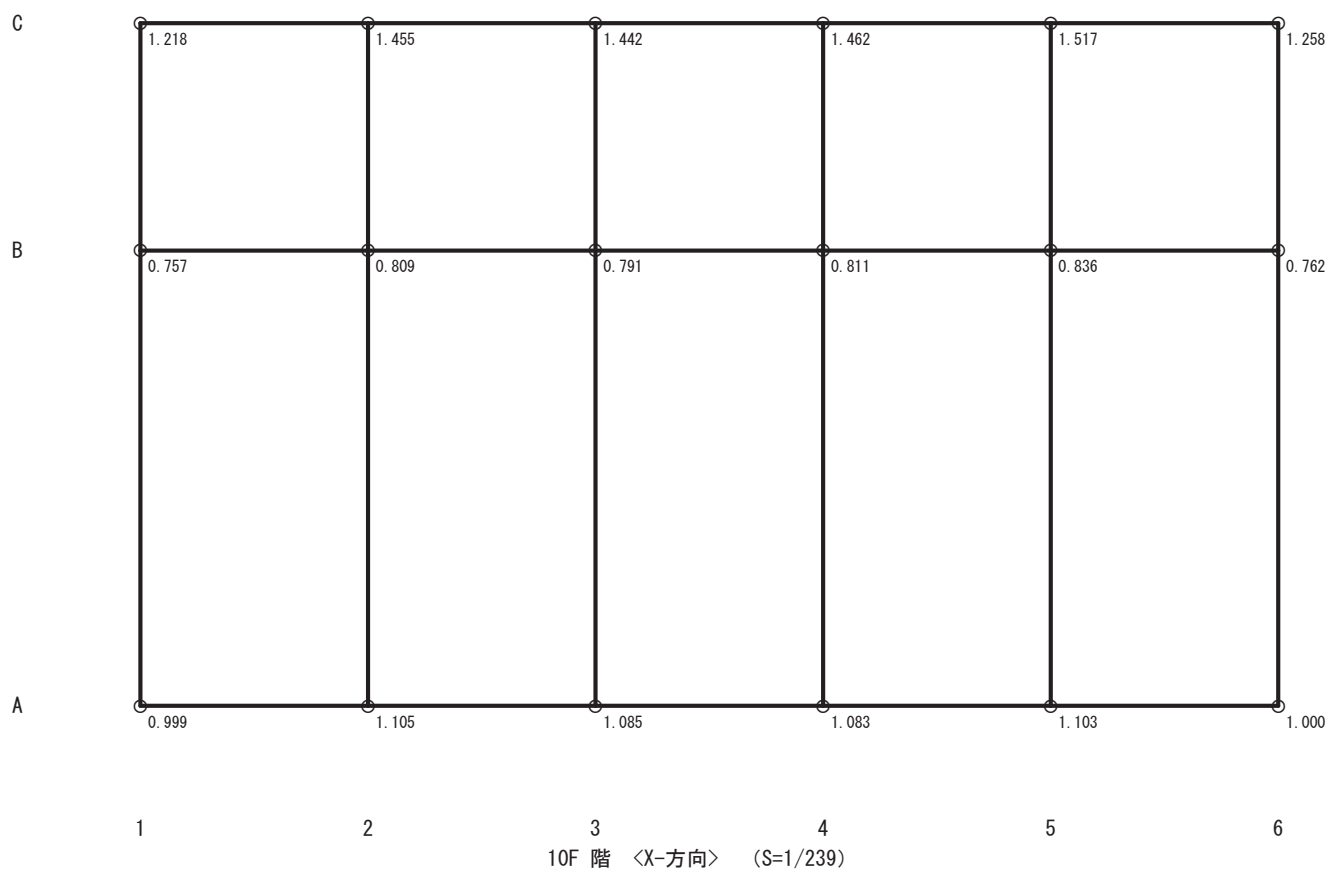
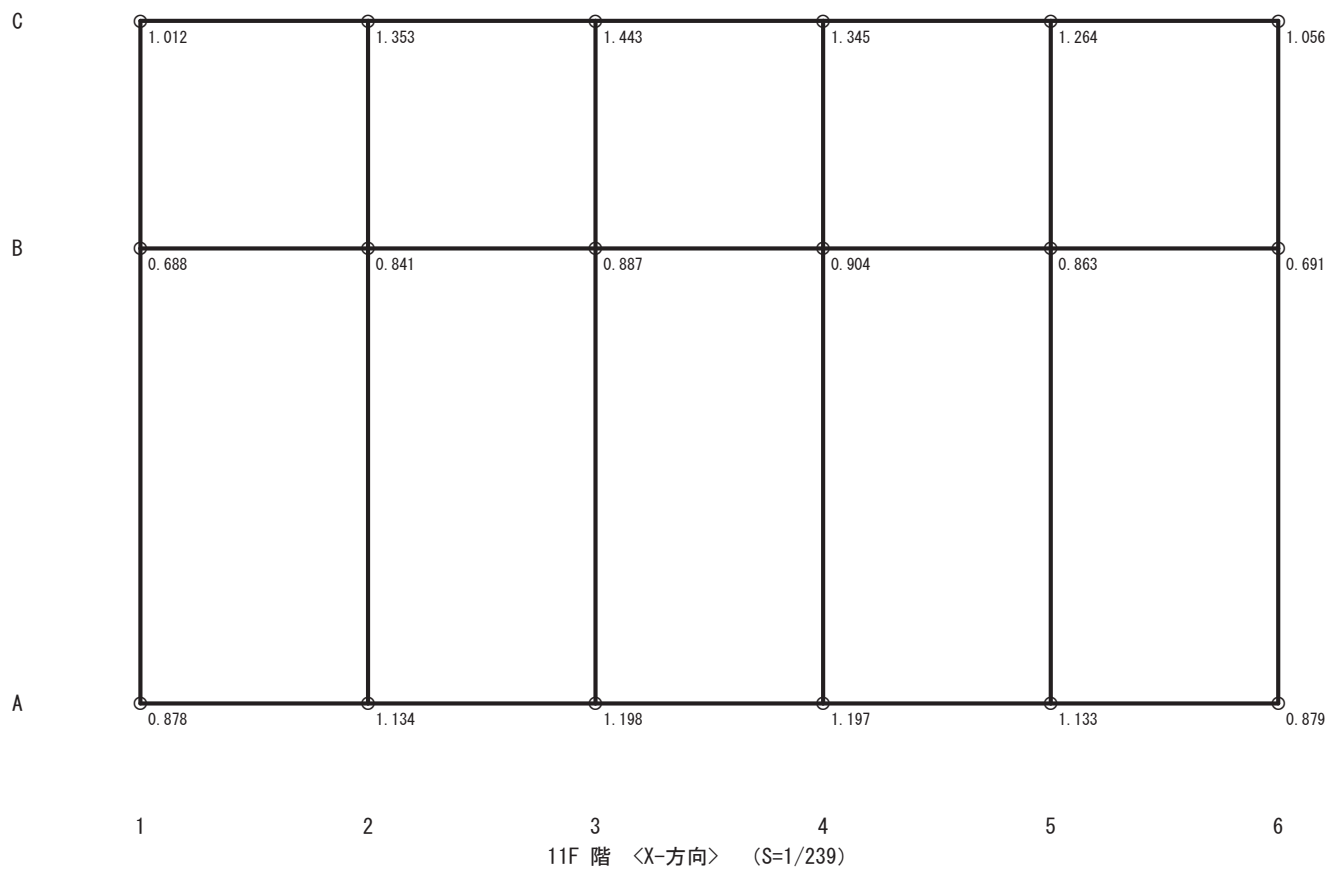


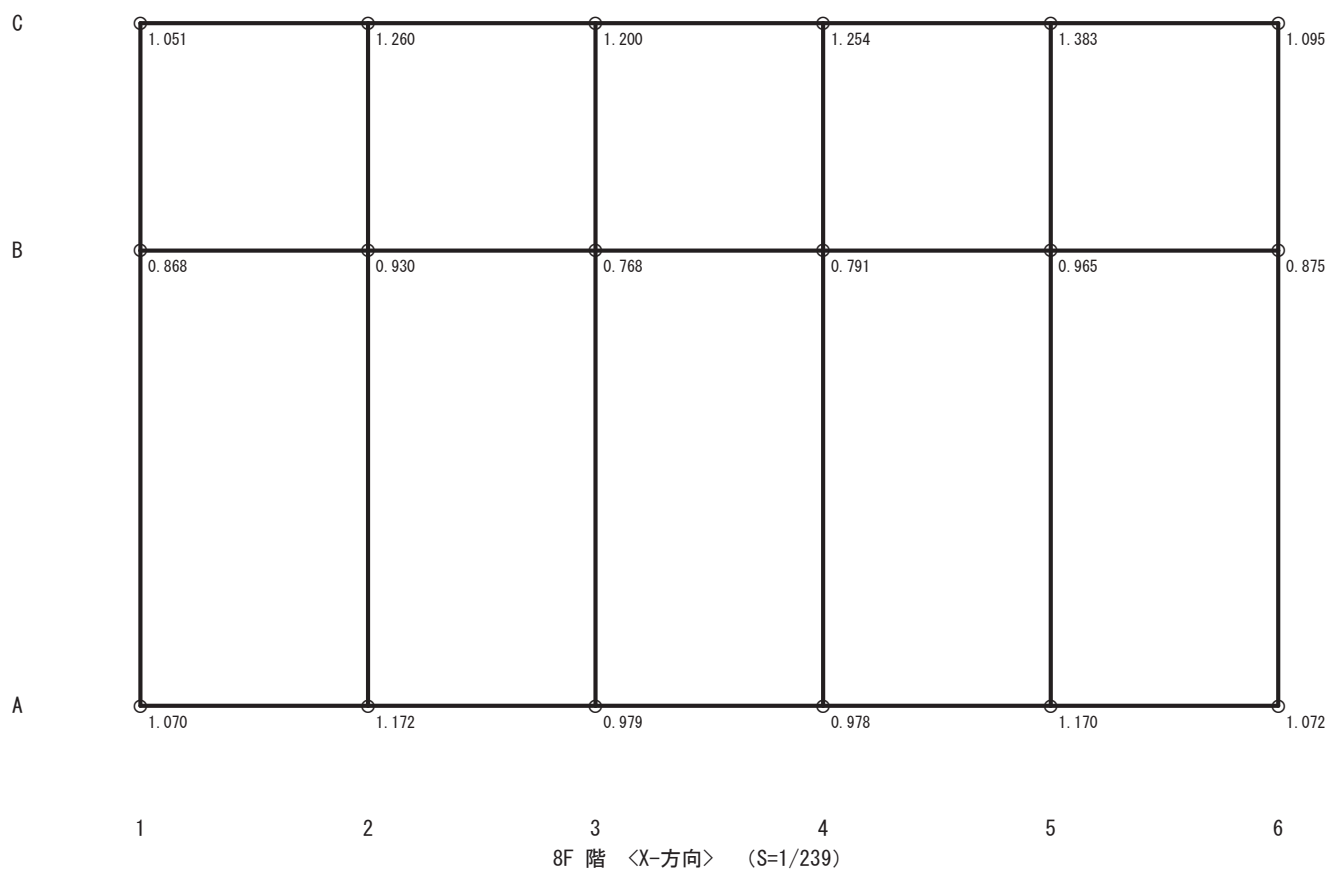
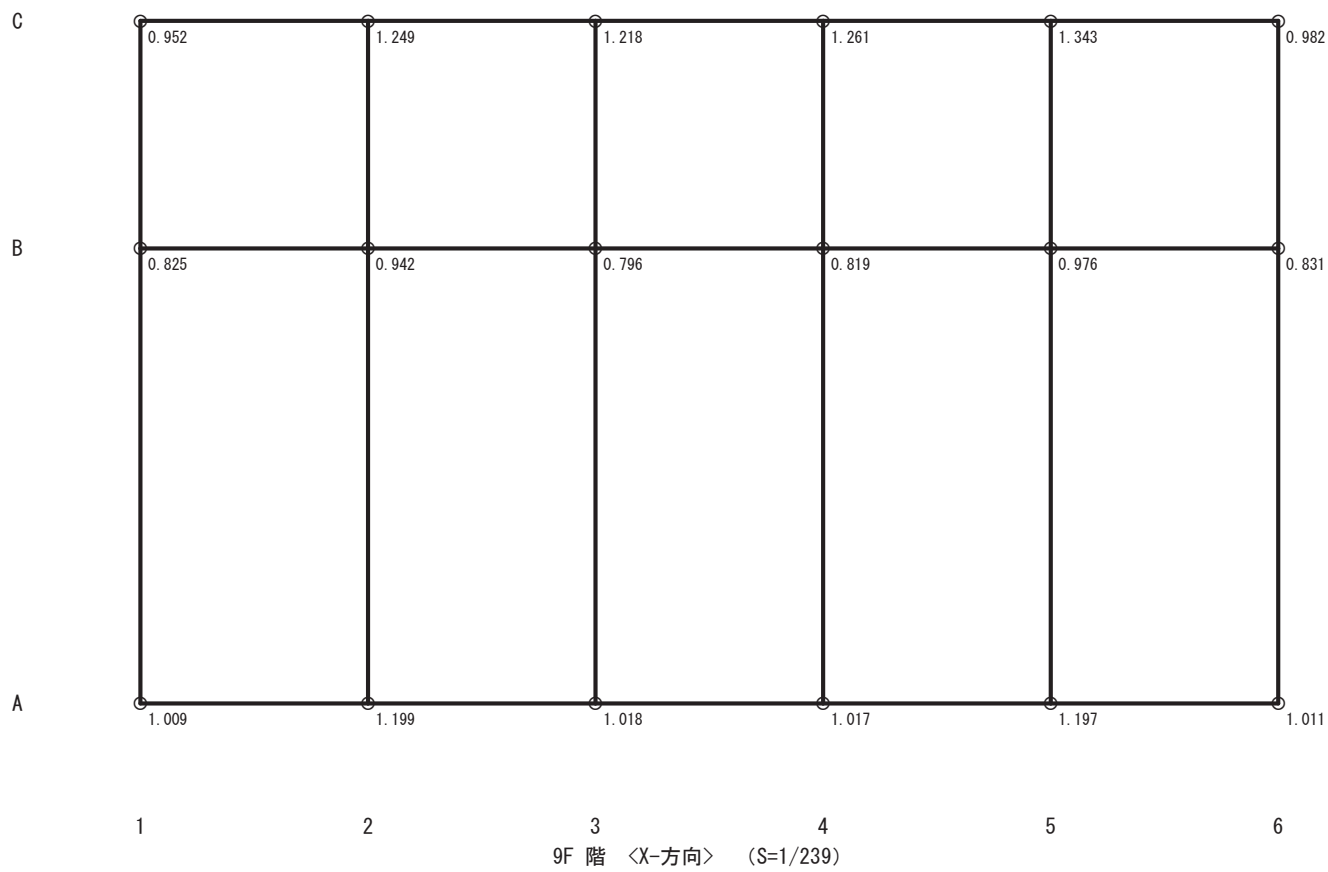


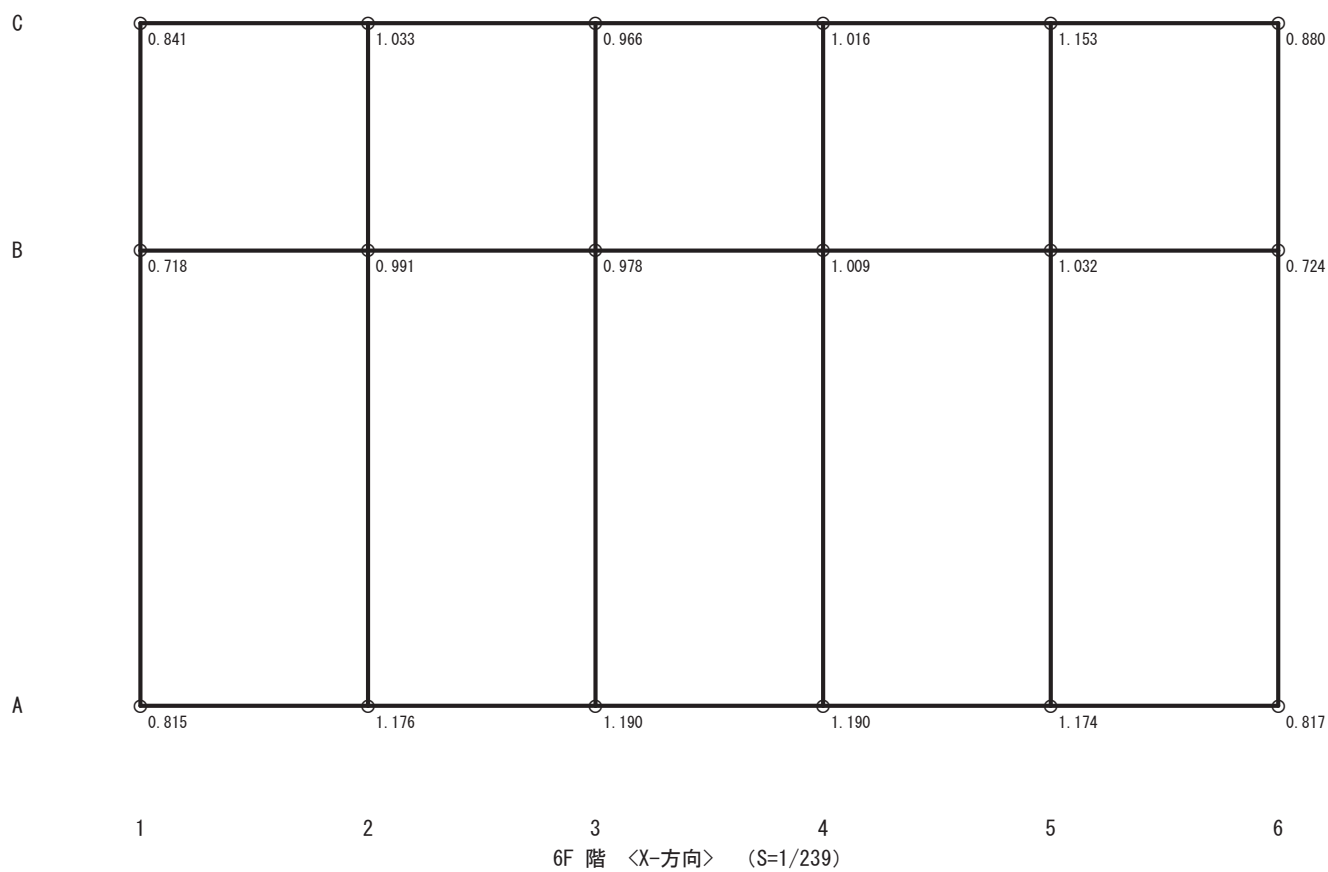
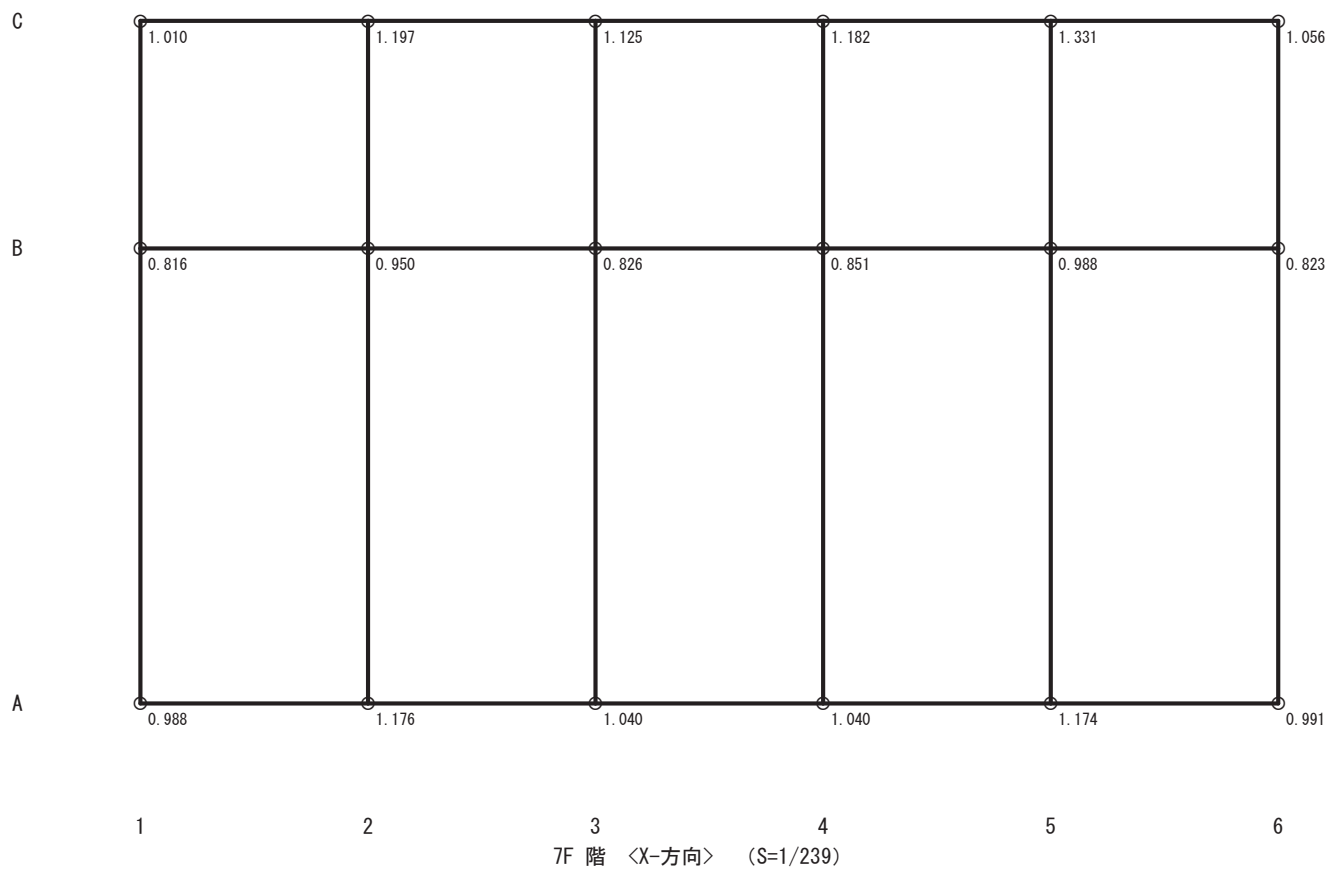


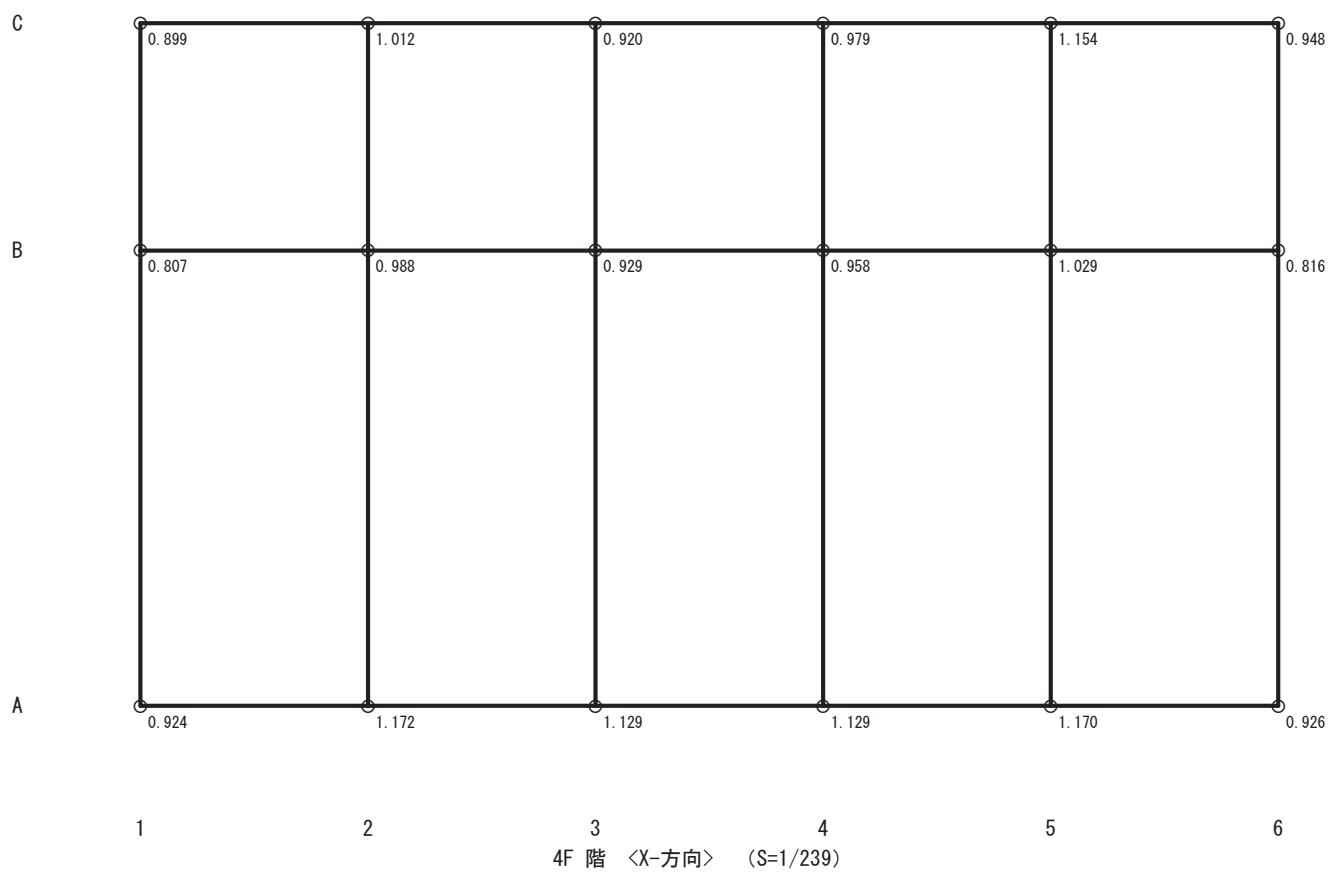
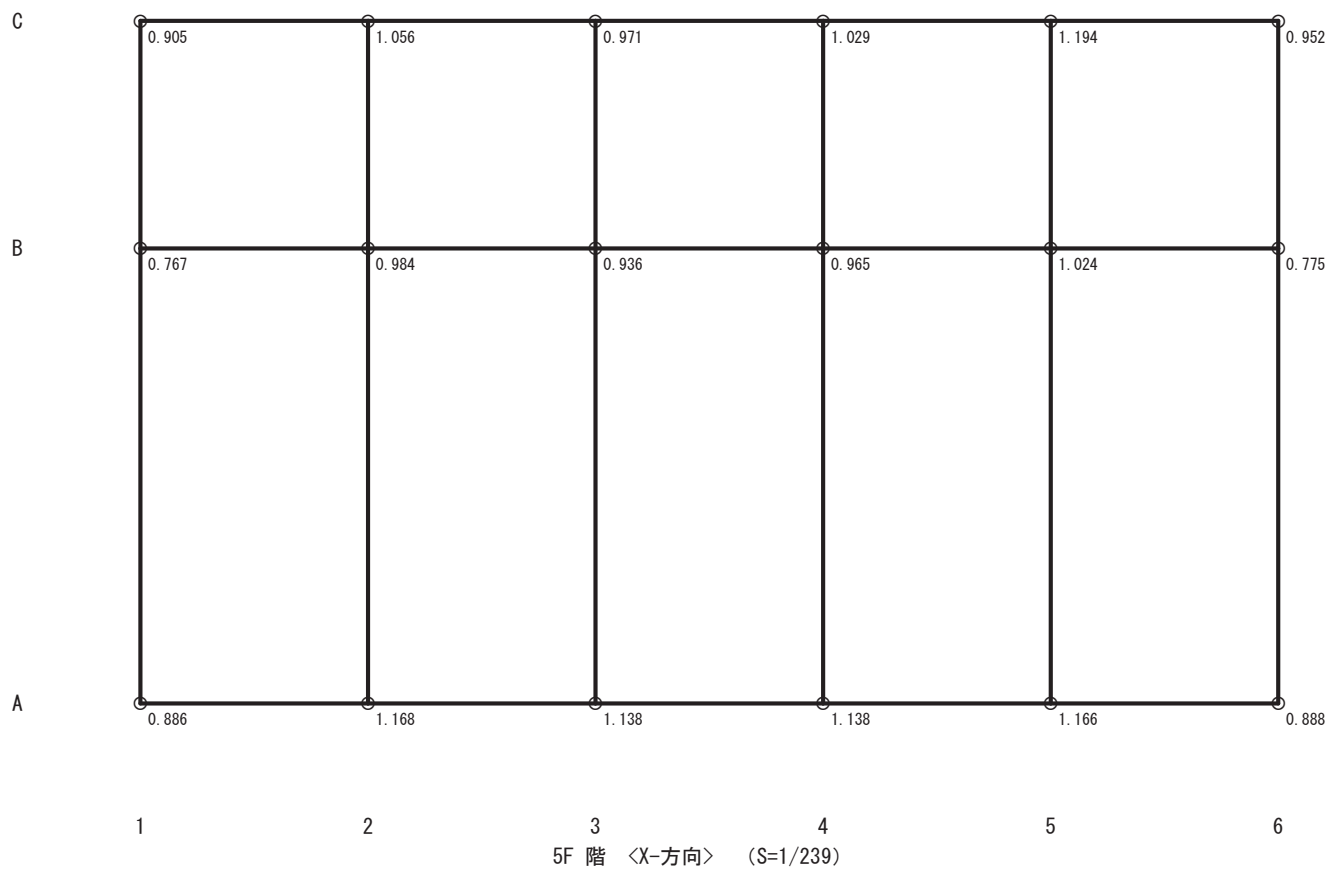


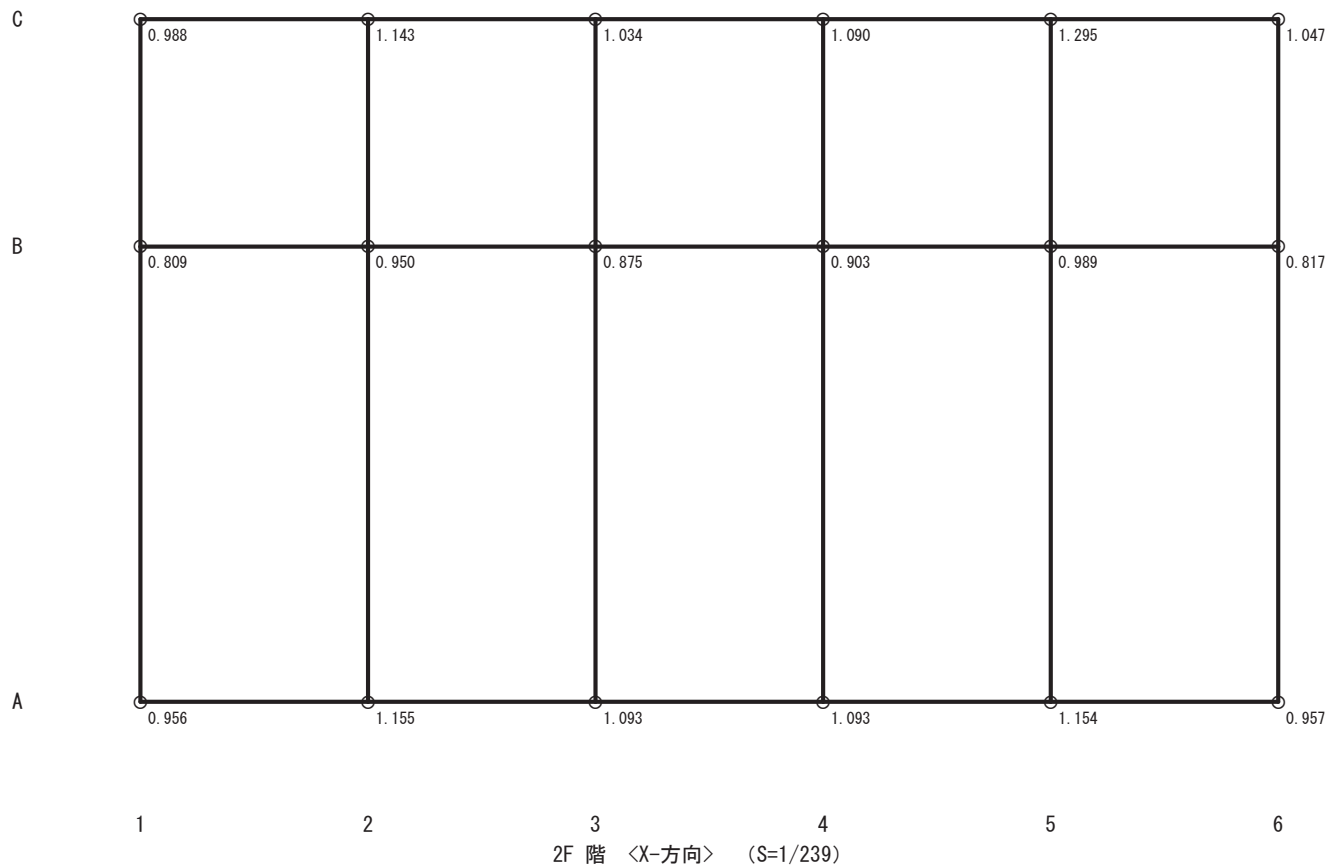
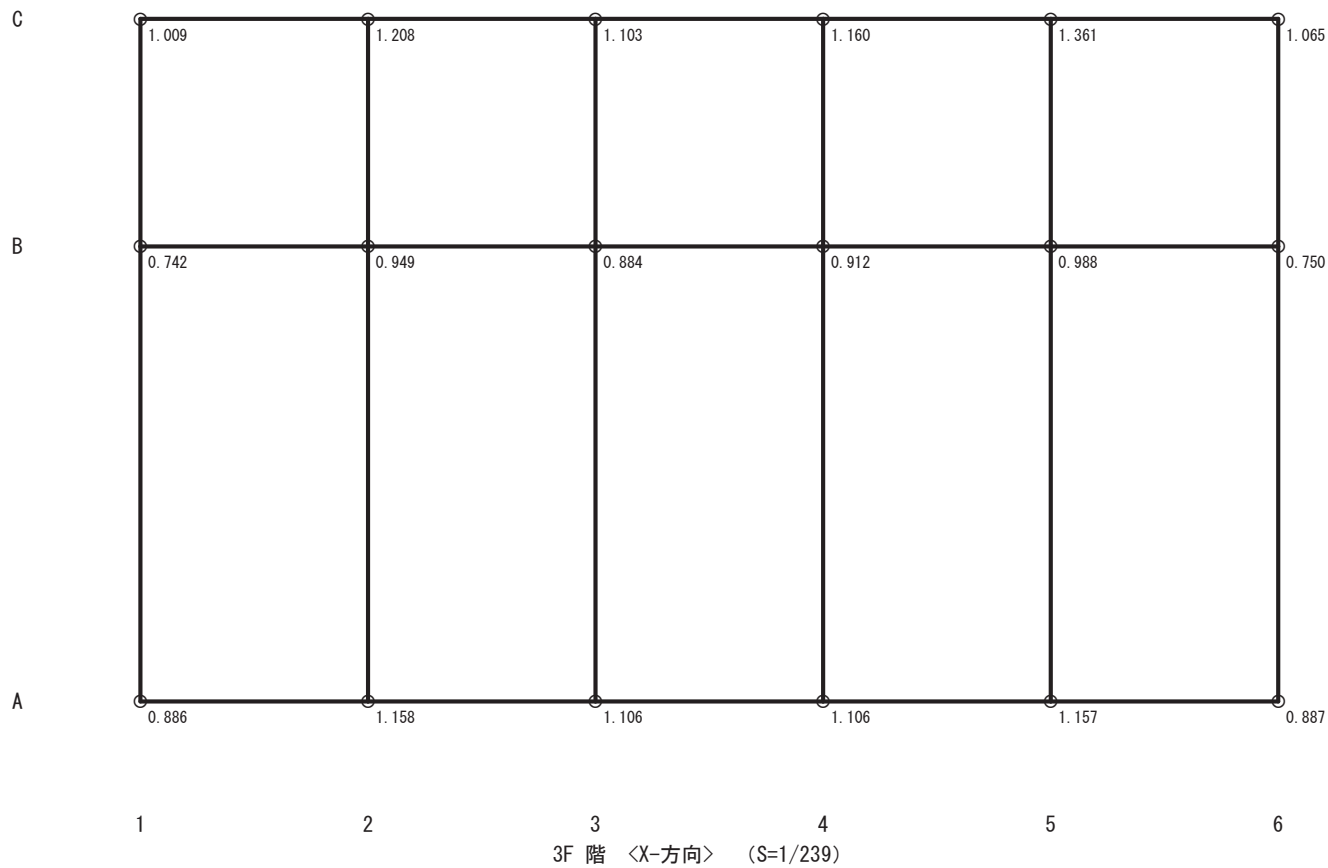


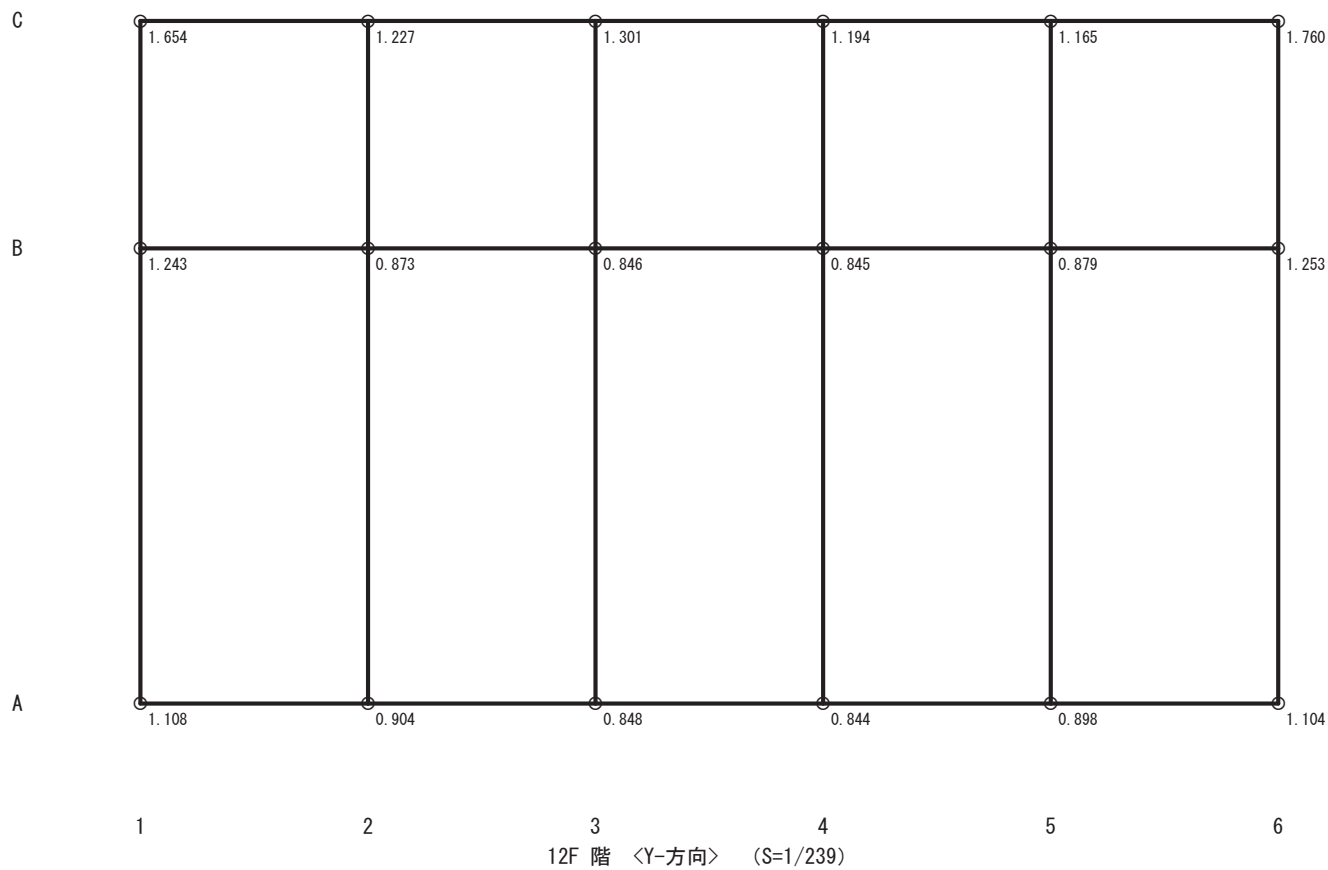
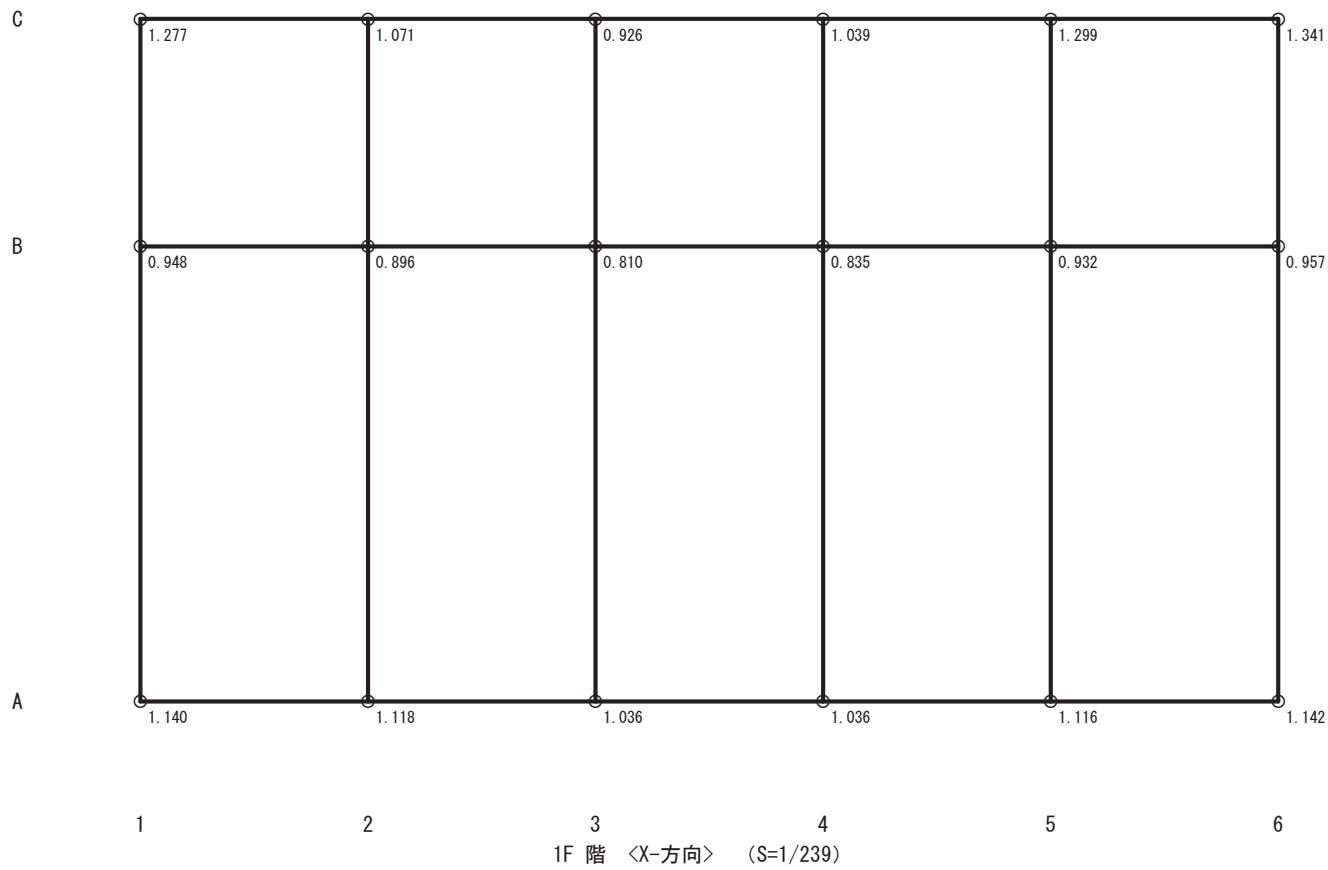


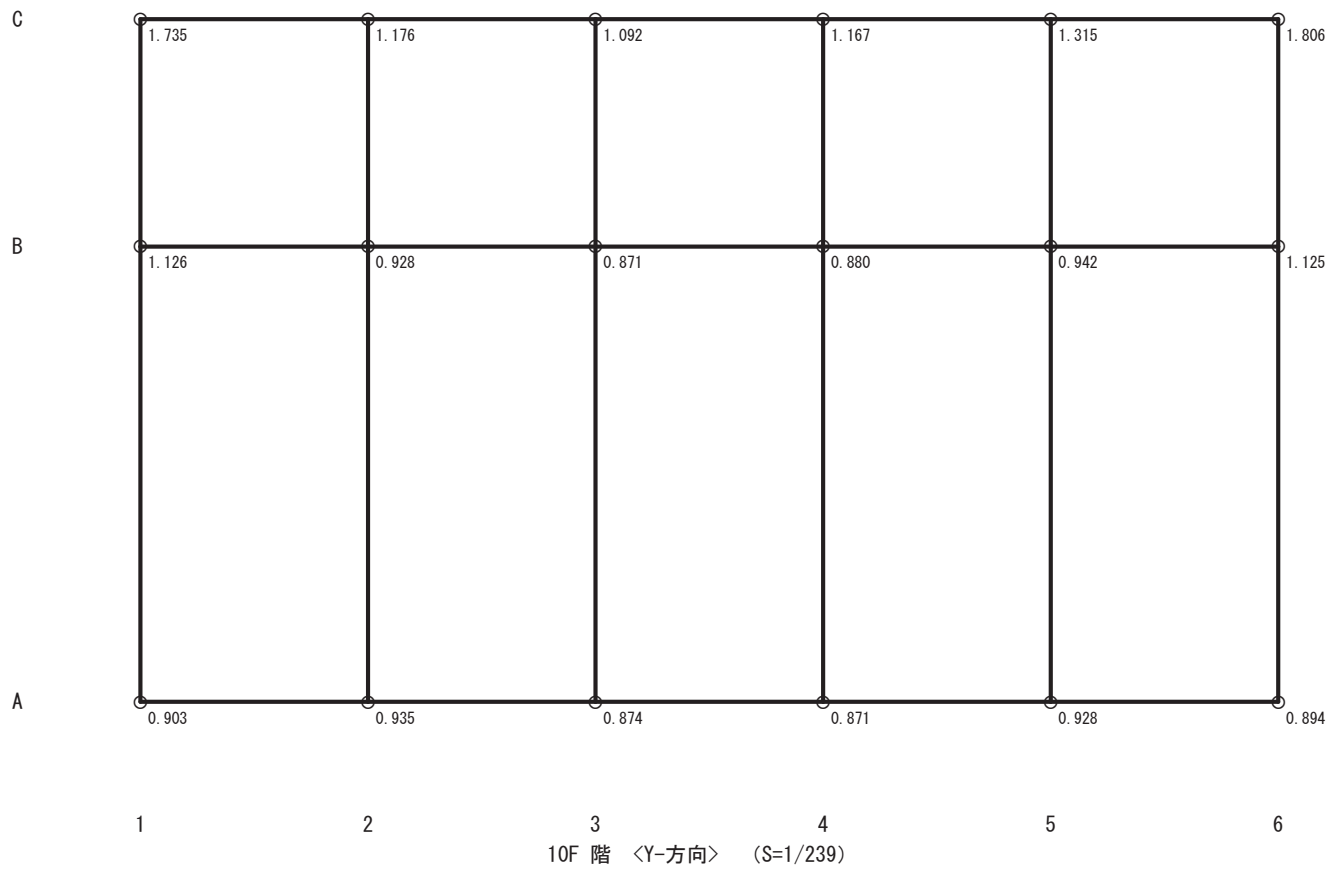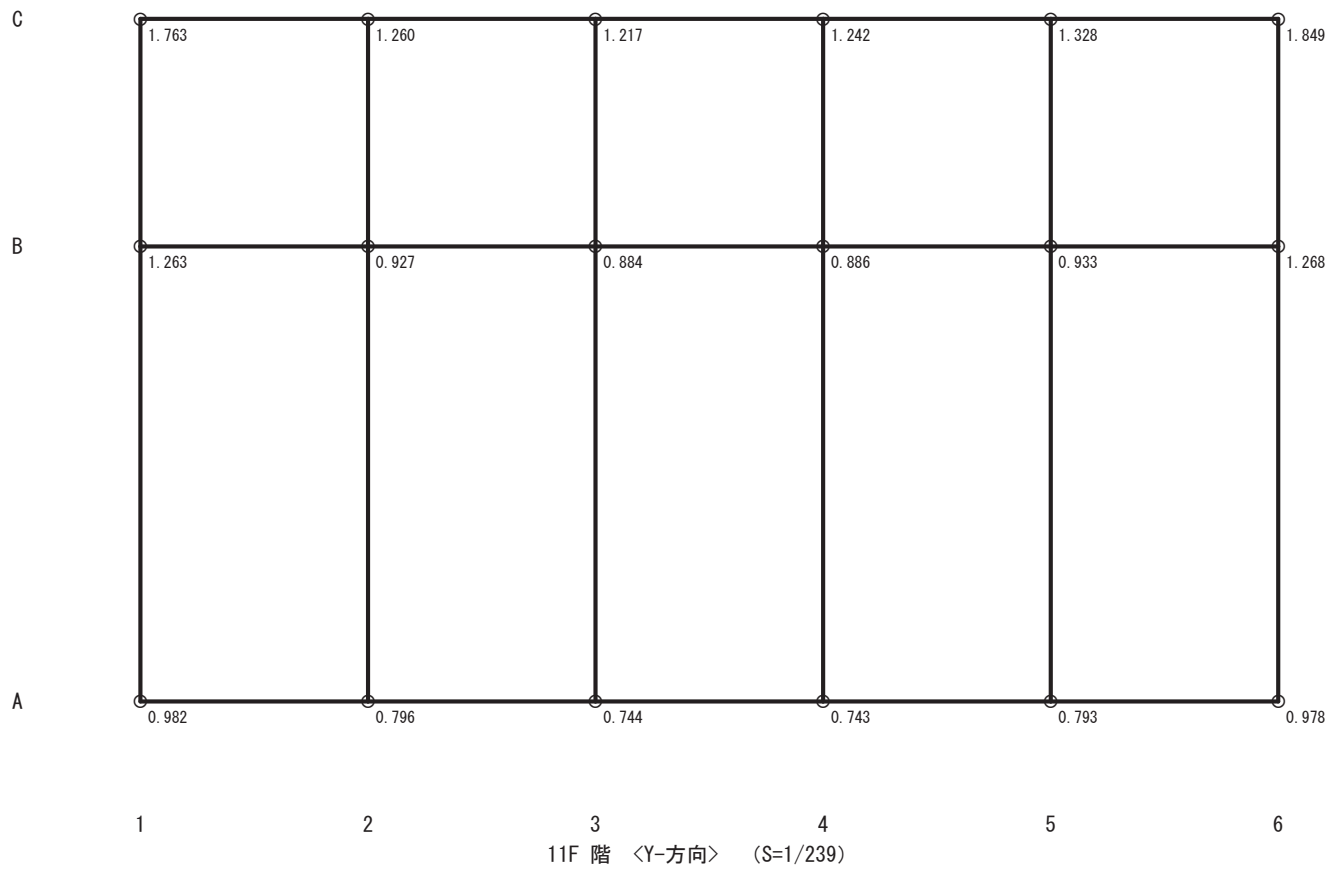


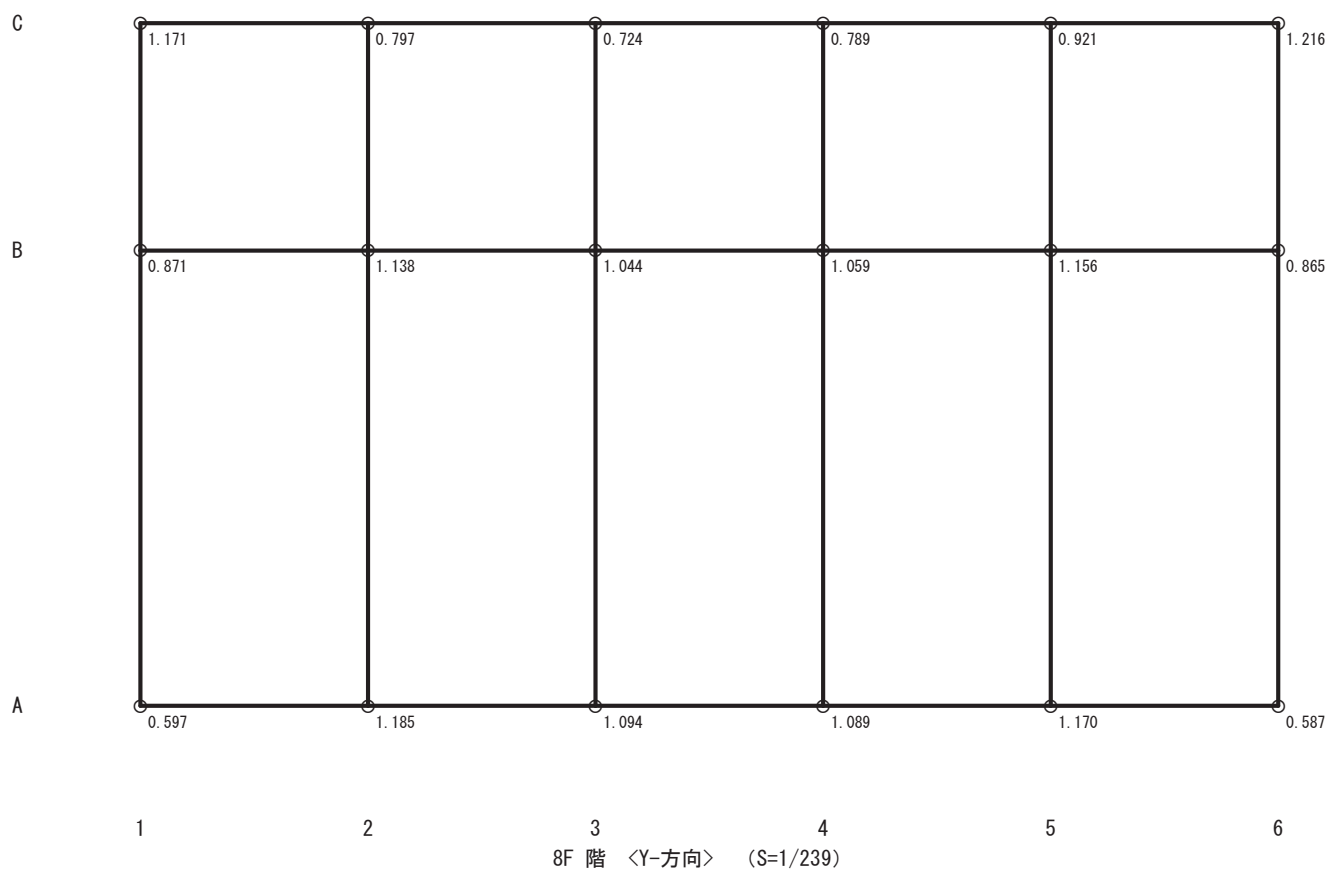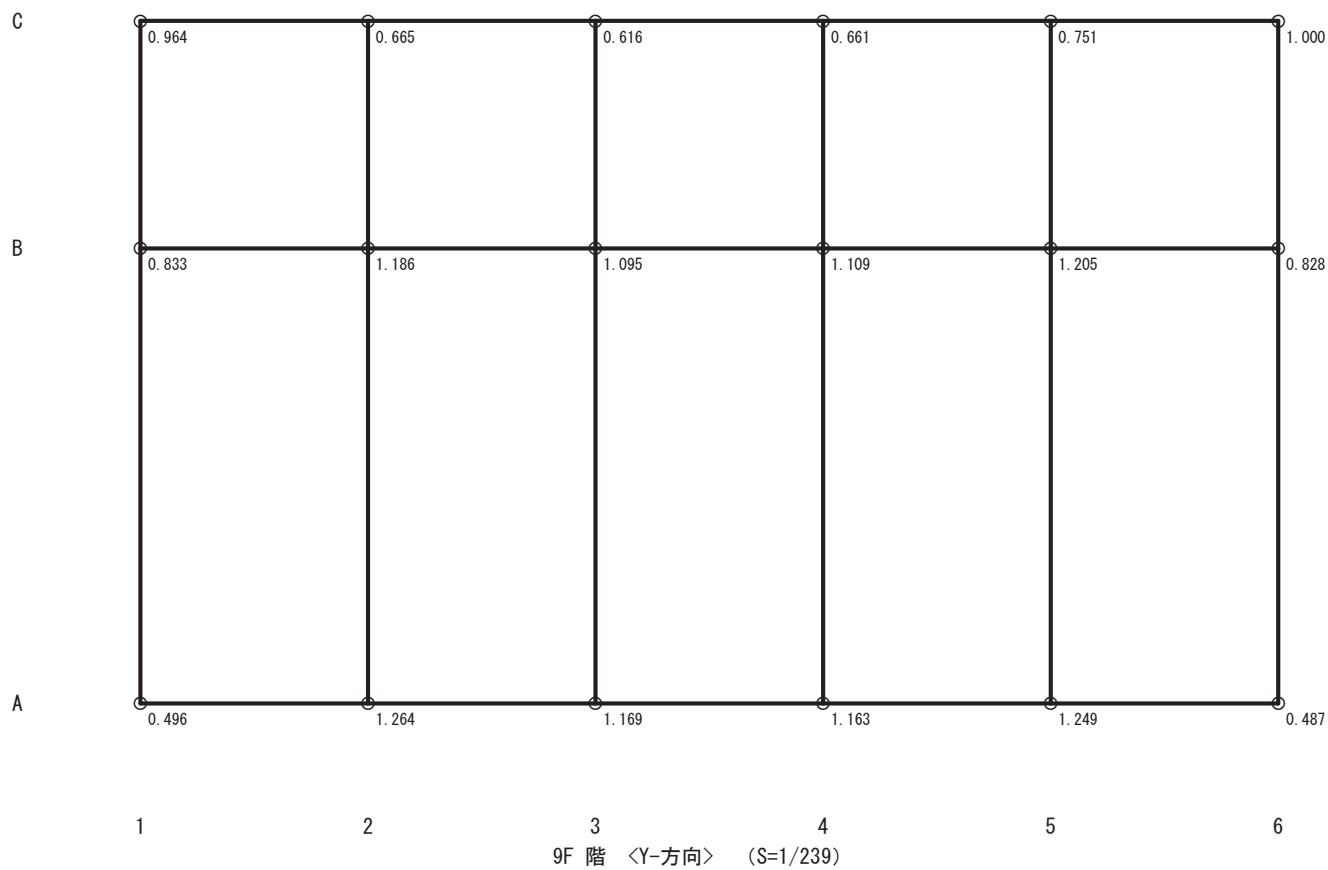

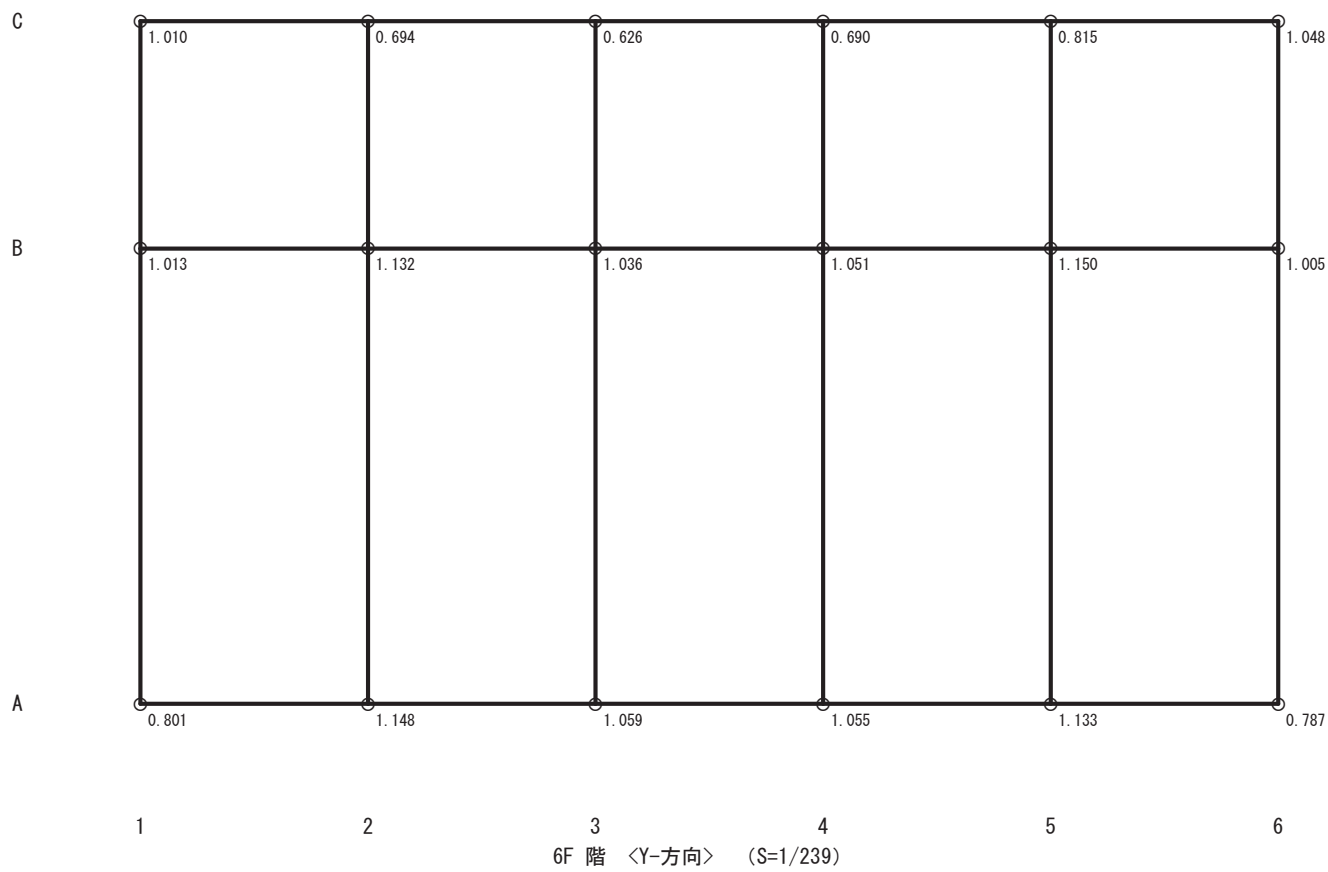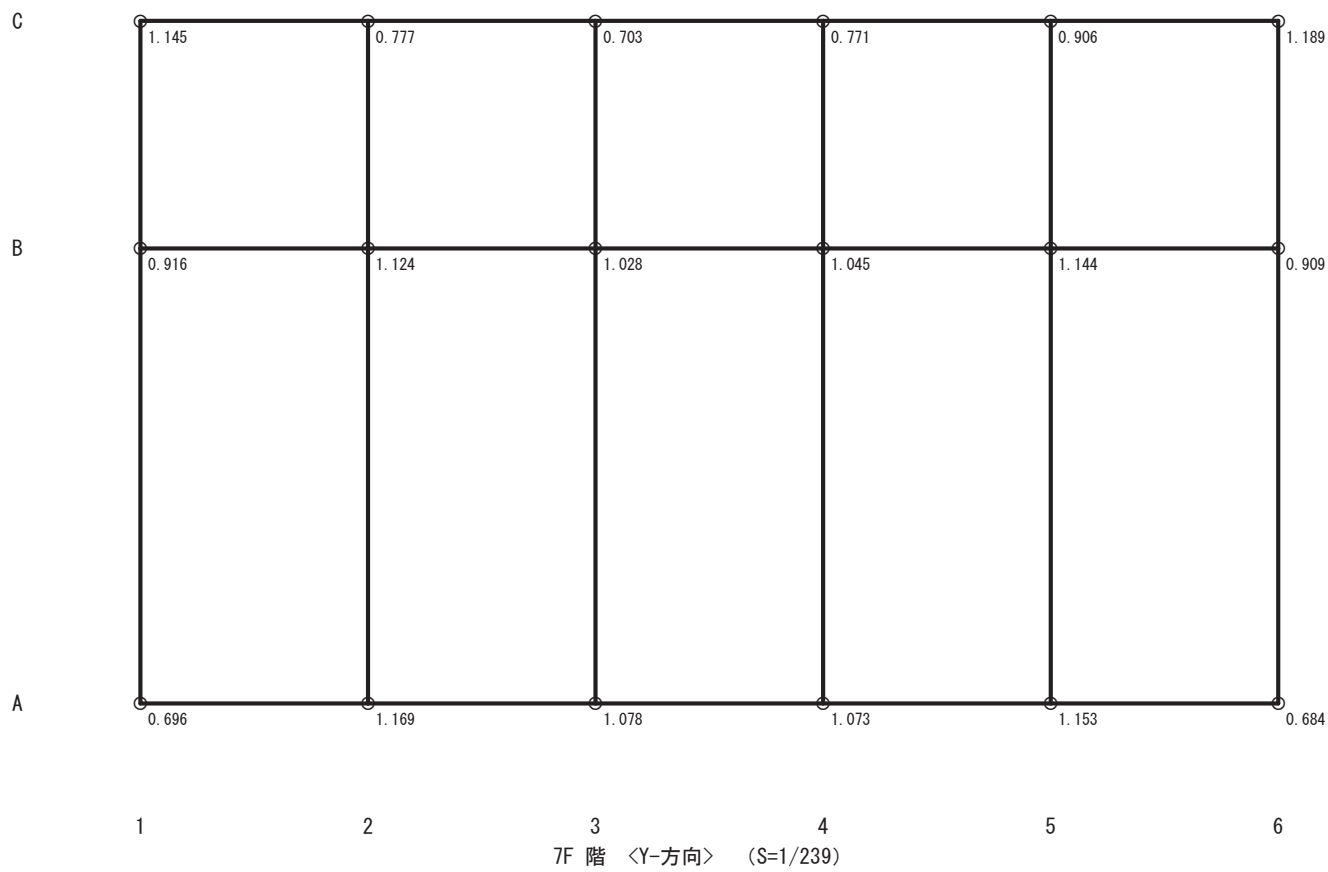

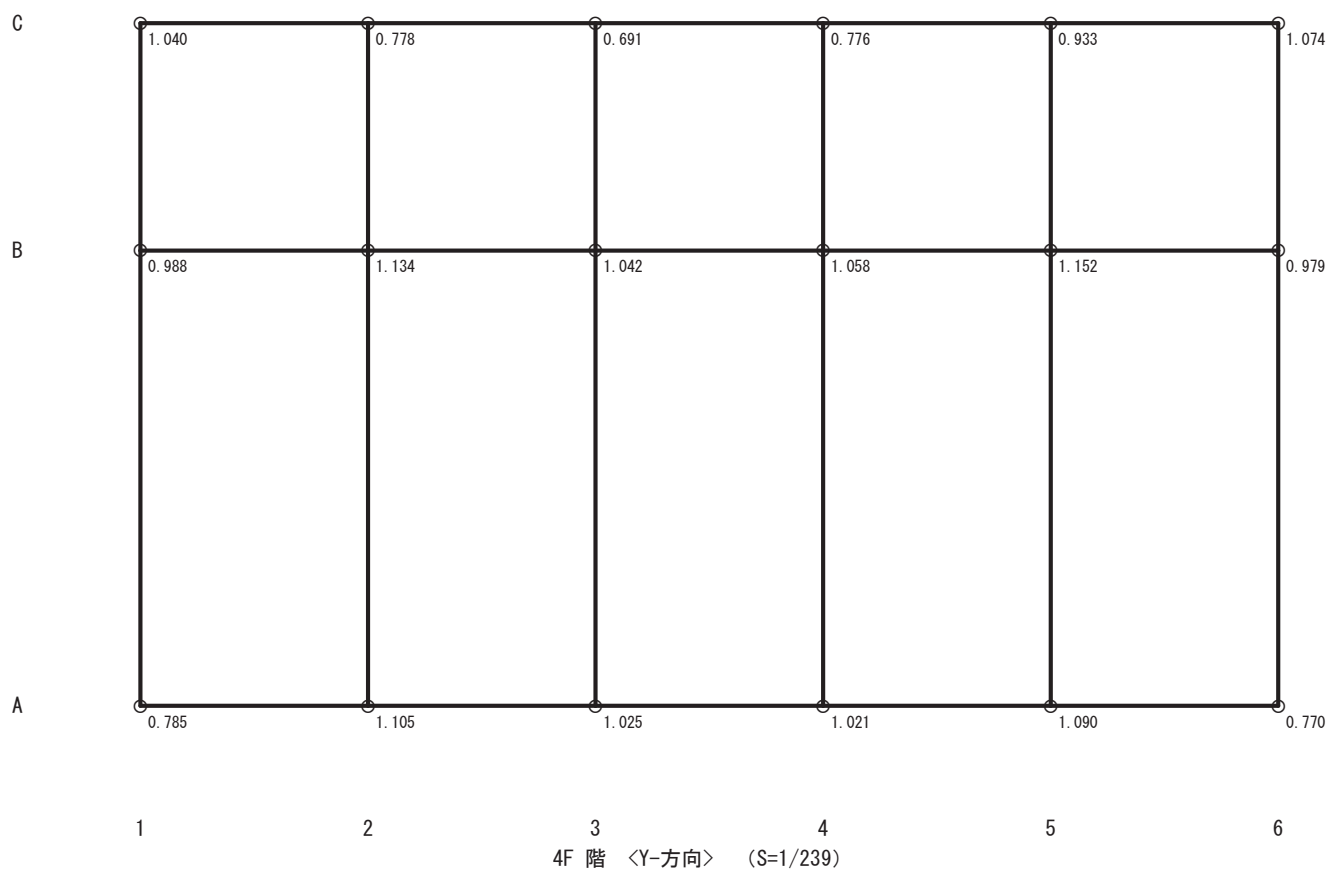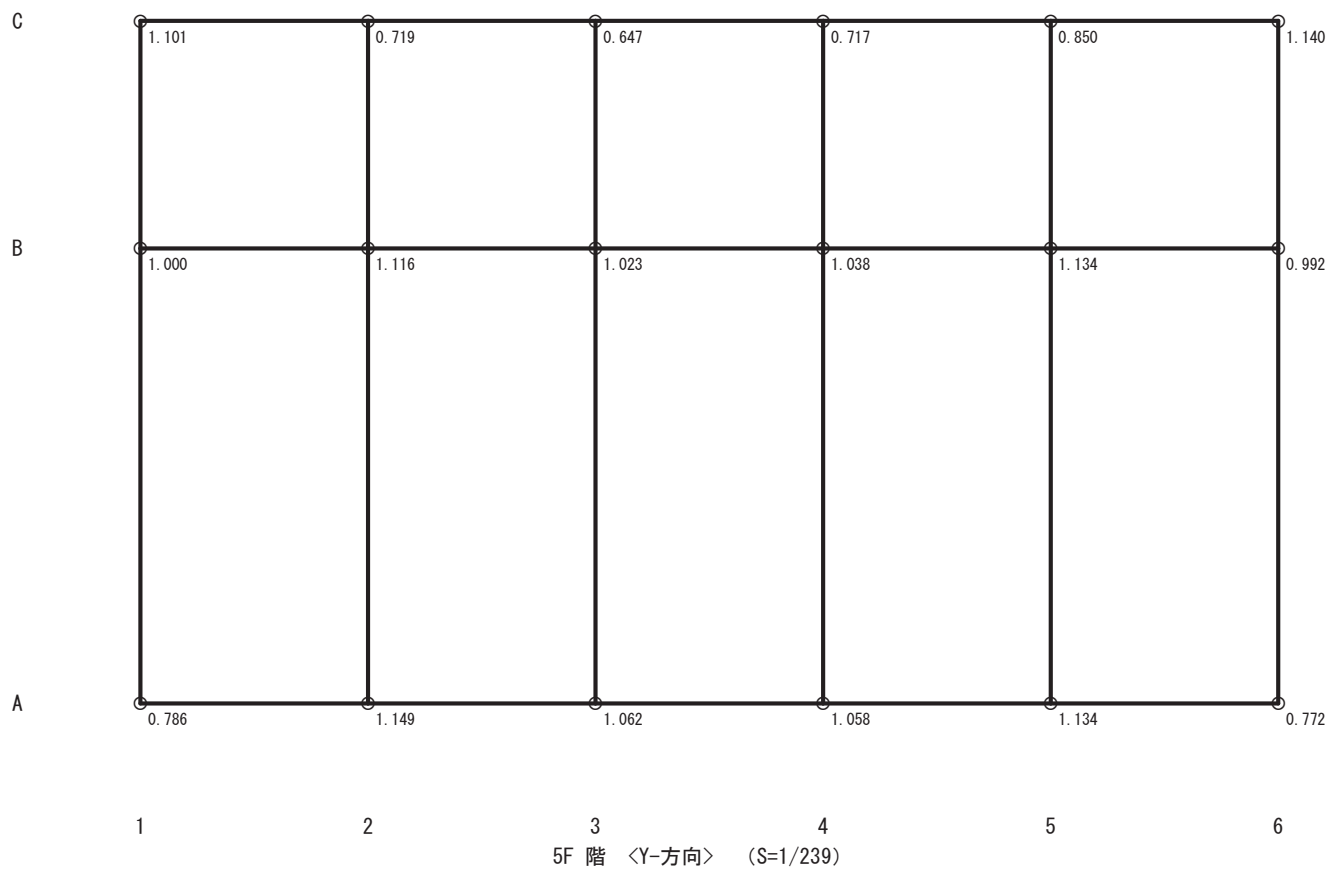


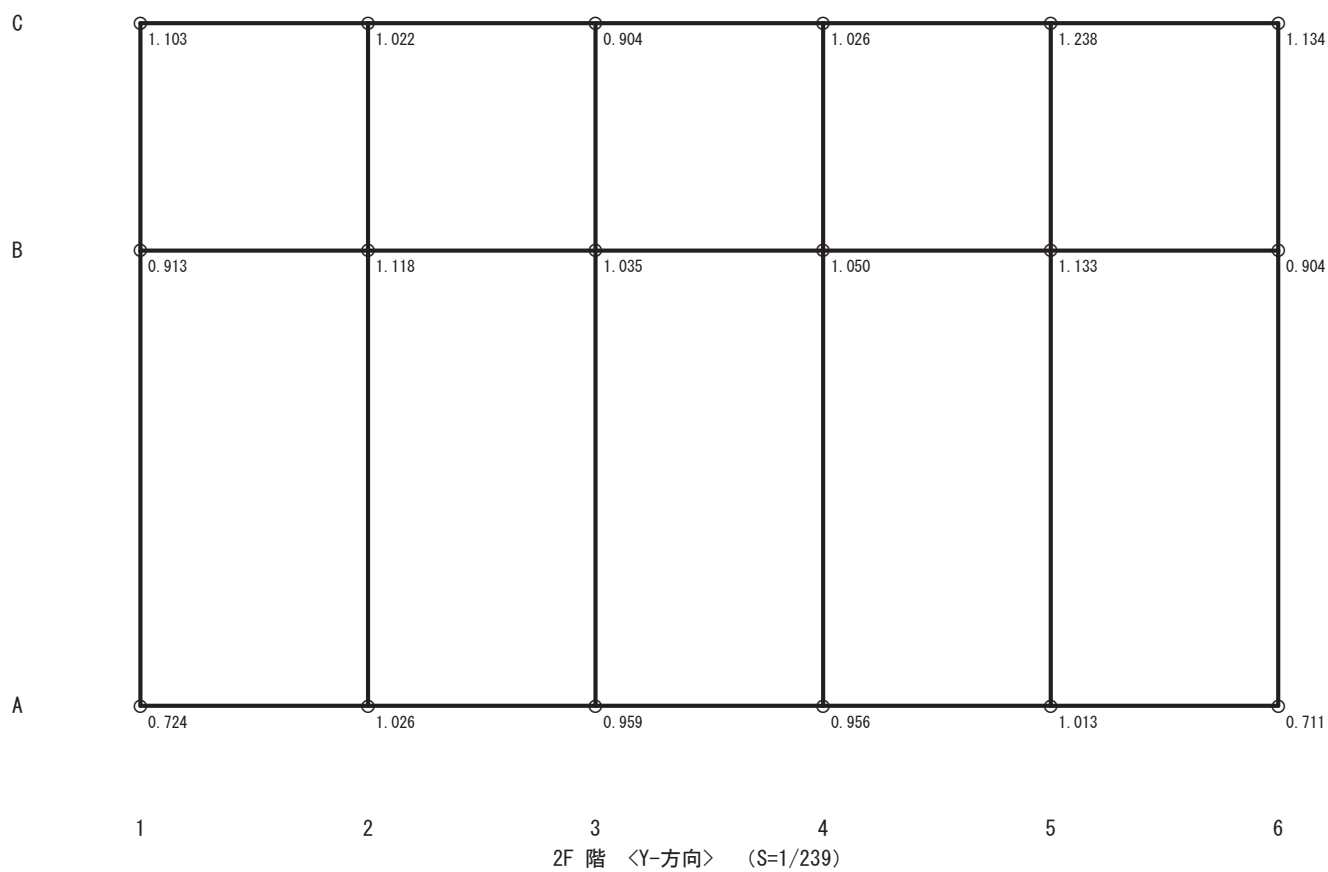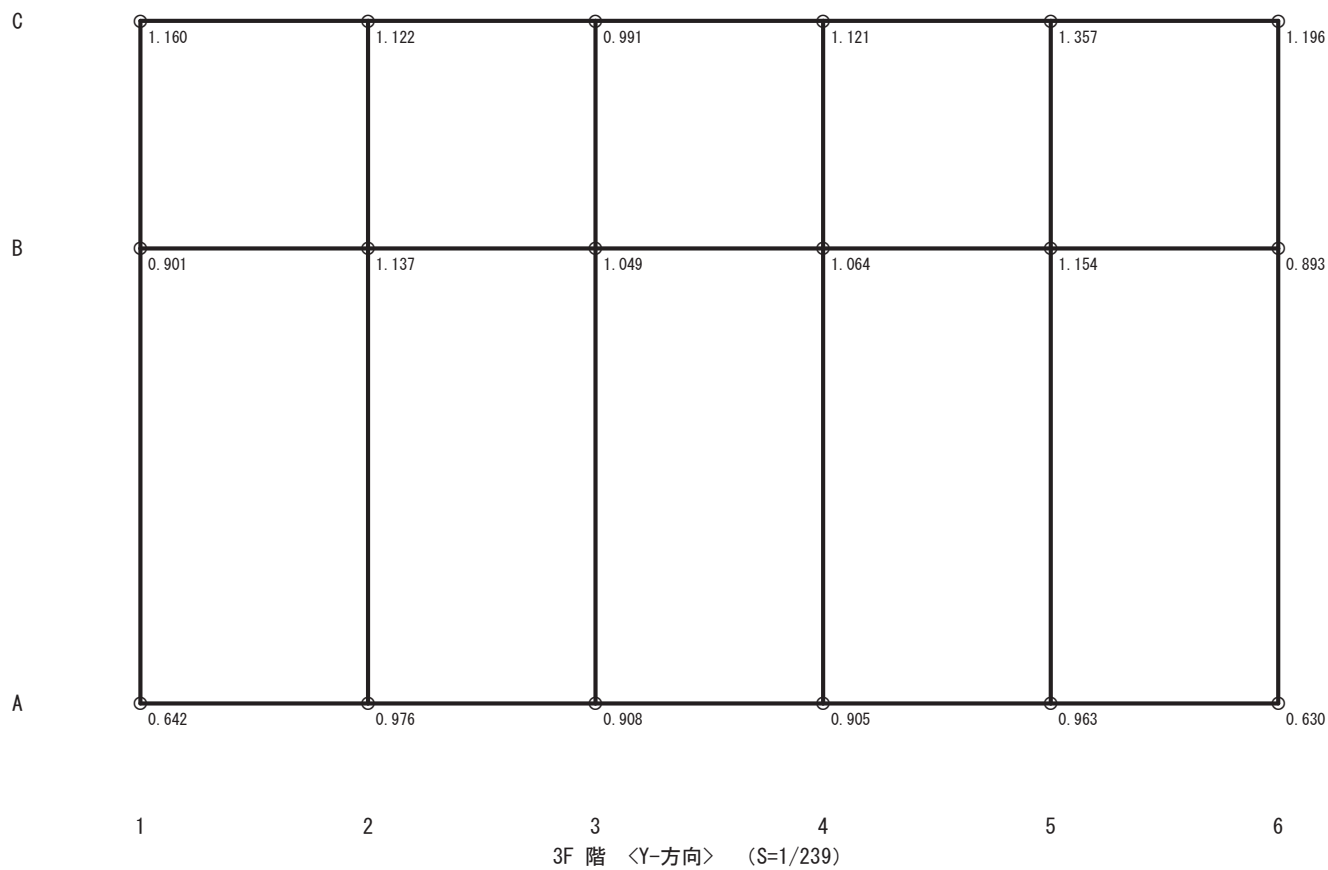


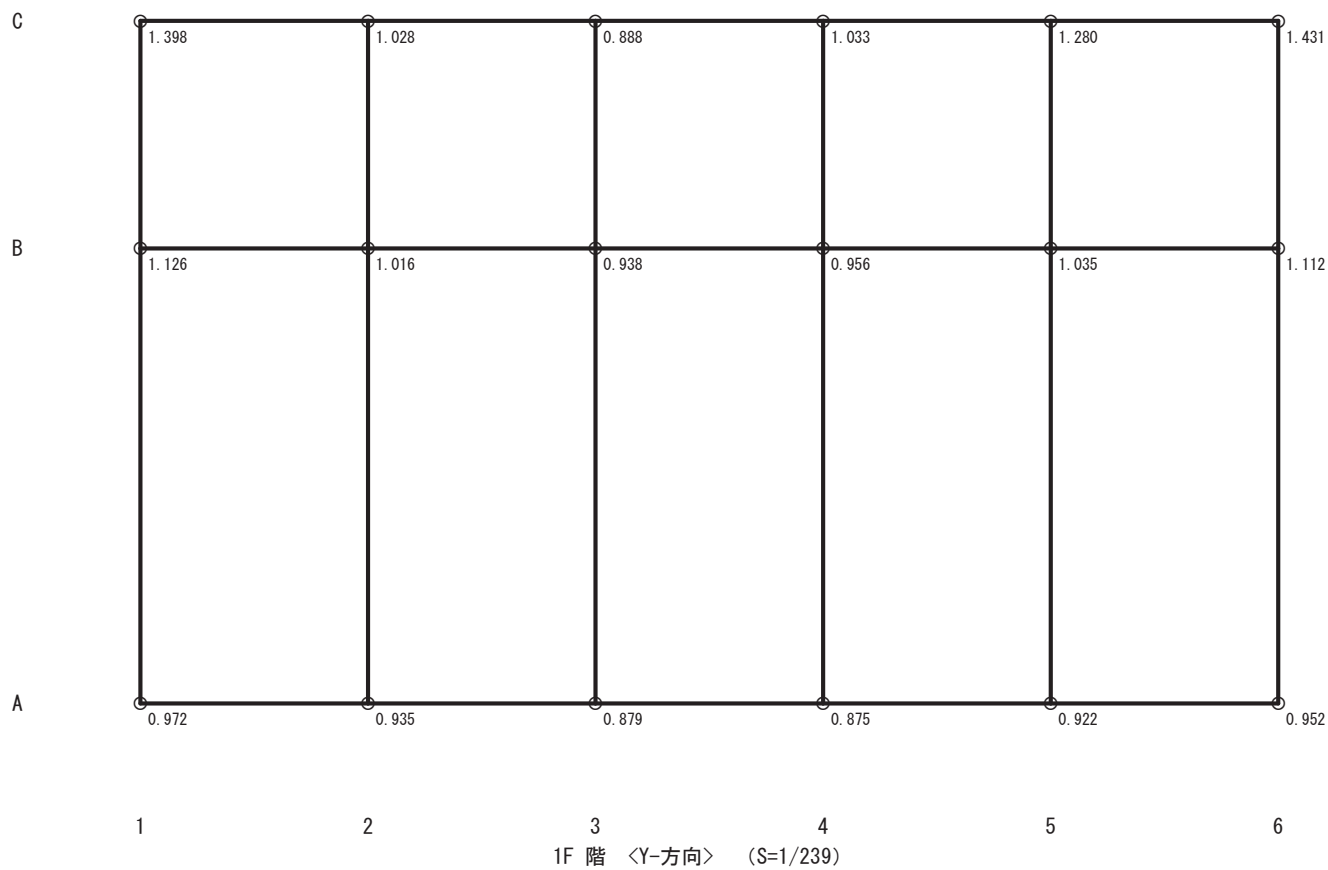


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

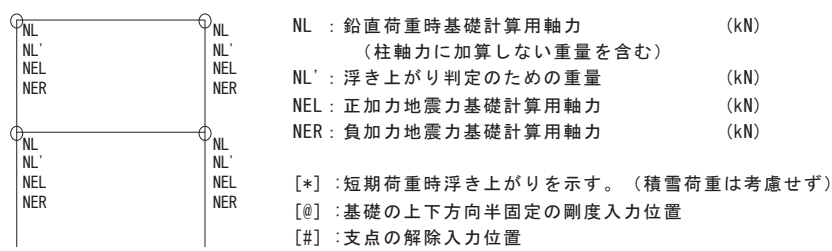

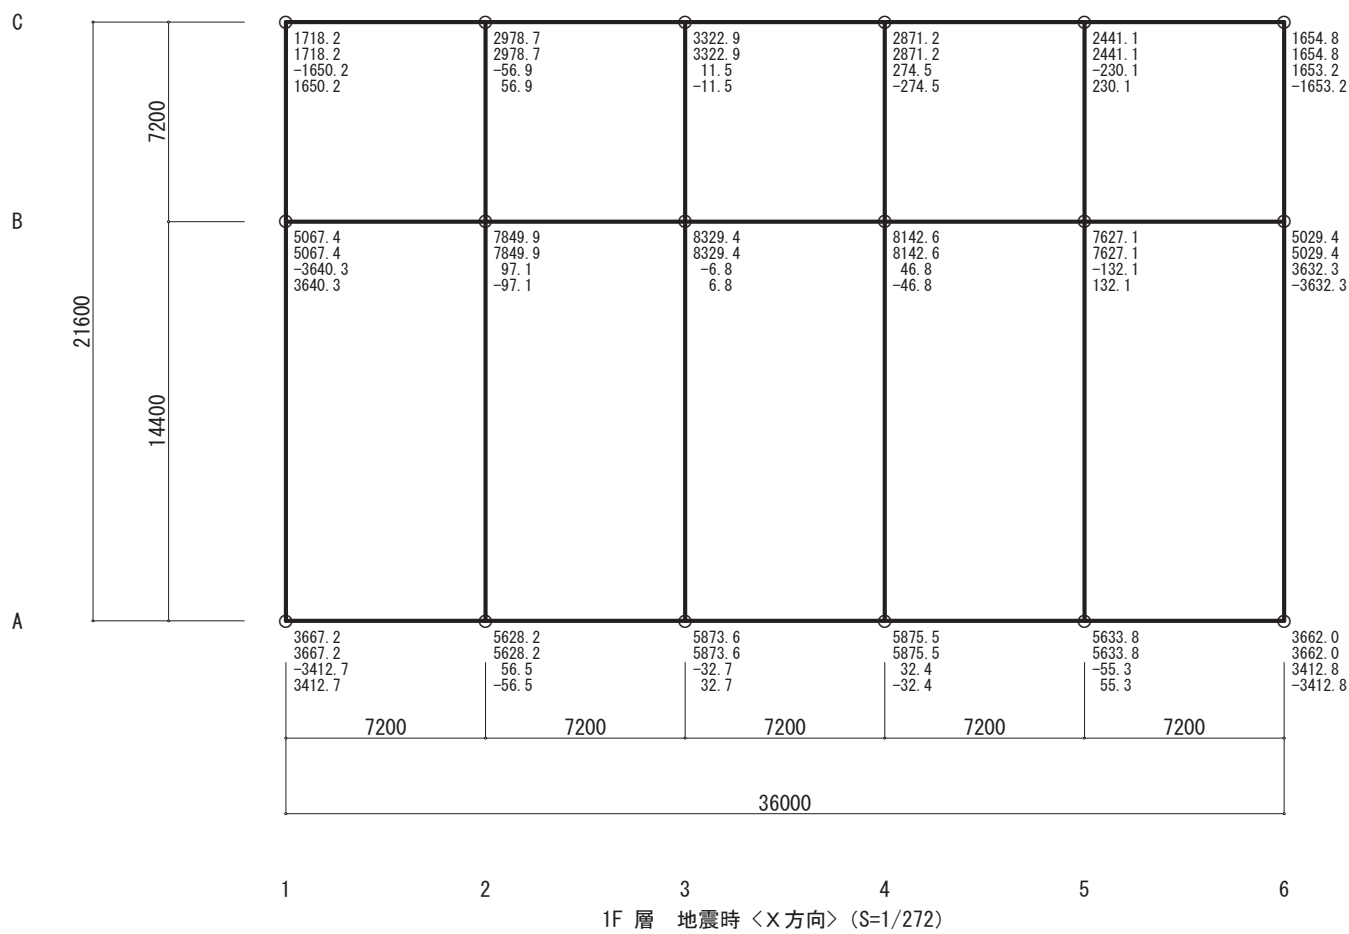

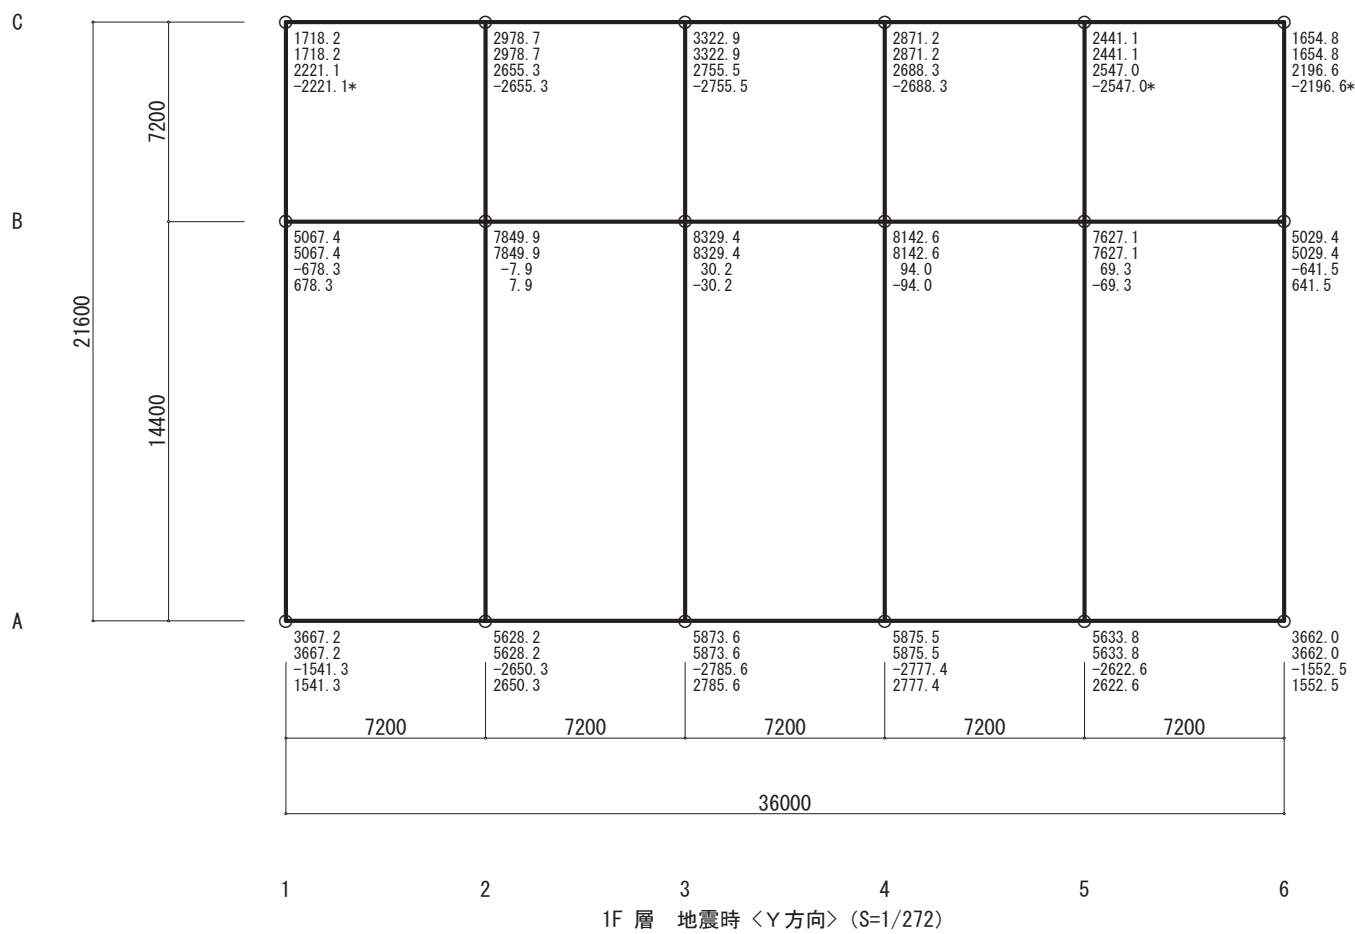

Σ =87373.0

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 <X 方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1718.25	2978.67	3322.86	2871.18	2441.12	1654.77
	NL'	1718.25	2978.67	3322.86	2871.18	2441.12	1654.77
	NEL	-1650.21	-56.93	11.47	274.50	-230.11	1653.19
	NER	1650.21	56.93	-11.47	-274.50	230.11	-1653.19
B	NL	5067.42	7849.91	8329.44	8142.56	7627.08	5029.44
	NL'	5067.42	7849.91	8329.44	8142.56	7627.08	5029.44
	NEL	-3640.26	97.13	-6.80	46.80	-132.05	3632.31
	NER	3640.26	-97.13	6.80	-46.80	132.05	-3632.31
A	NL	3667.24	5628.17	5873.55	5875.52	5633.81	3662.02
	NL'	3667.24	5628.17	5873.55	5875.52	5633.81	3662.02
	NEL	-3412.66	56.54	-32.72	32.35	-55.34	3412.79
	NER	3412.66	-56.54	32.72	-32.35	55.34	-3412.79

地震時 <Y 方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1718.25	2978.67	3322.86	2871.18	2441.12	1654.77
	NL'	1718.25	2978.67	3322.86	2871.18	2441.12	1654.77
	NEL	2221.06	2655.33	2755.54	2688.31	2547.01	2196.58
	NER	-2221.06*	-2655.33	-2755.54	-2688.31	-2547.01*	-2196.58*

		1	2	3	4	5	6
B	NL	5067. 42	7849. 91	8329. 44	8142. 56	7627. 08	5029. 44
	NL'	5067. 42	7849. 91	8329. 44	8142. 56	7627. 08	5029. 44
	NEL	-678. 33	-7. 87	30. 23	93. 98	69. 26	-641. 50
	NER	678. 33	7. 87	-30. 23	-93. 98	-69. 26	641. 50
A	NL	3667. 24	5628. 17	5873. 55	5875. 52	5633. 81	3662. 02
	NL'	3667. 24	5628. 17	5873. 55	5875. 52	5633. 81	3662. 02
	NEL	-1541. 32	-2650. 26	-2785. 57	-2777. 38	-2622. 55	-1552. 52
	NER	1541. 32	2650. 26	2785. 57	2777. 38	2622. 55	1552. 52

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0. 8385	400. 0	1/ 477	304	1. 571	1. 000
11F	1. 2212	400. 0	1/ 328		1. 079	1. 000
10F	1. 4433	400. 0	1/ 277		0. 913	1. 000
9F	1. 3442	400. 0	1/ 298		0. 980	1. 000
8F	1. 4850	400. 0	1/ 269		0. 887	1. 000
7F	1. 5402	400. 0	1/ 260		0. 855	1. 000
6F	1. 4615	400. 0	1/ 274		0. 901	1. 000
5F	1. 5280	400. 0	1/ 262		0. 862	1. 000
4F	1. 5811	400. 0	1/ 253		0. 833	1. 000
3F	1. 5192	400. 0	1/ 263		0. 867	1. 000
2F	1. 4695	400. 0	1/ 272		0. 897	1. 000
1F	0. 9733	400. 0	1/ 411		1. 354	1. 000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	1. 0670	400. 0	1/ 375	271	1. 382	1. 000
11F	1. 4939	400. 0	1/ 268		0. 987	1. 000
10F	1. 6802	400. 0	1/ 238		0. 878	1. 000
9F	1. 4586	400. 0	1/ 274		1. 011	1. 000
8F	1. 5914	400. 0	1/ 251		0. 927	1. 000
7F	1. 6851	400. 0	1/ 237		0. 875	1. 000
6F	1. 6540	400. 0	1/ 242		0. 892	1. 000
5F	1. 7188	400. 0	1/ 233		0. 858	1. 000
4F	1. 7234	400. 0	1/ 232		0. 856	1. 000
3F	1. 6074	400. 0	1/ 249		0. 917	1. 000
2F	1. 5301	400. 0	1/ 261		0. 964	1. 000
1F	1. 0150	400. 0	1/ 394		1. 453	1. 000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	1076. 4	1072. 2	4. 3	1362. 3	0. 003	1. 000
11F	1073. 2	1051. 3	21. 9	1378. 5	0. 016	1. 000
10F	1069. 7	1083. 7	14. 0	1389. 5	0. 010	1. 000
9F	1066. 8	1039. 7	27. 1	1325. 7	0. 020	1. 000
8F	1064. 7	1044. 6	20. 2	1353. 7	0. 015	1. 000
7F	1063. 2	1026. 5	36. 7	1354. 4	0. 027	1. 000
6F	1061. 8	985. 7	76. 0	1343. 5	0. 057	1. 000
5F	1060. 6	989. 3	71. 3	1348. 3	0. 053	1. 000
4F	1059. 7	981. 6	78. 1	1355. 1	0. 058	1. 000
3F	1059. 3	1023. 2	36. 1	1359. 9	0. 027	1. 000
2F	1058. 9	1009. 9	49. 0	1368. 2	0. 036	1. 000
1F	1058. 7	1006. 5	52. 3	1418. 9	0. 037	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1800. 0	1801. 8	1. 8	1536. 9	0. 001	1. 000
11F	1790. 9	1797. 3	6. 4	1524. 7	0. 004	1. 000
10F	1787. 3	1797. 3	9. 9	1499. 3	0. 007	1. 000
9F	1785. 5	1796. 8	11. 2	1380. 9	0. 008	1. 000
8F	1784. 5	1797. 0	12. 5	1401. 4	0. 009	1. 000
7F	1783. 7	1796. 9	13. 2	1416. 7	0. 009	1. 000
6F	1783. 2	1796. 9	13. 7	1429. 1	0. 010	1. 000
5F	1782. 8	1796. 9	14. 0	1430. 0	0. 010	1. 000
4F	1782. 5	1796. 8	14. 3	1414. 5	0. 010	1. 000
3F	1782. 3	1796. 4	14. 0	1399. 0	0. 010	1. 000
2F	1782. 2	1796. 4	14. 2	1396. 0	0. 010	1. 000
1F	1782. 0	1797. 9	15. 9	1449. 0	0. 011	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

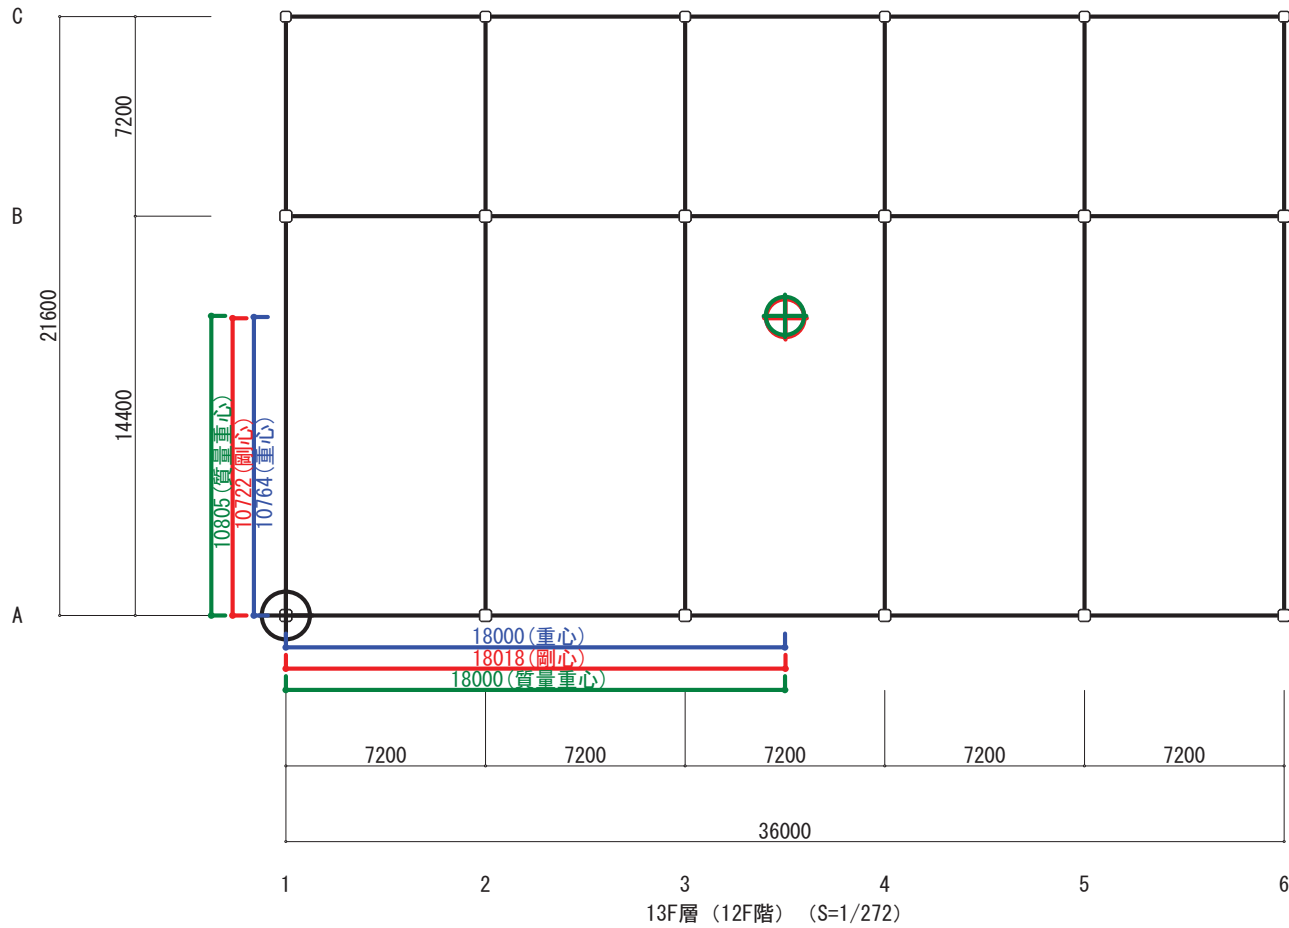


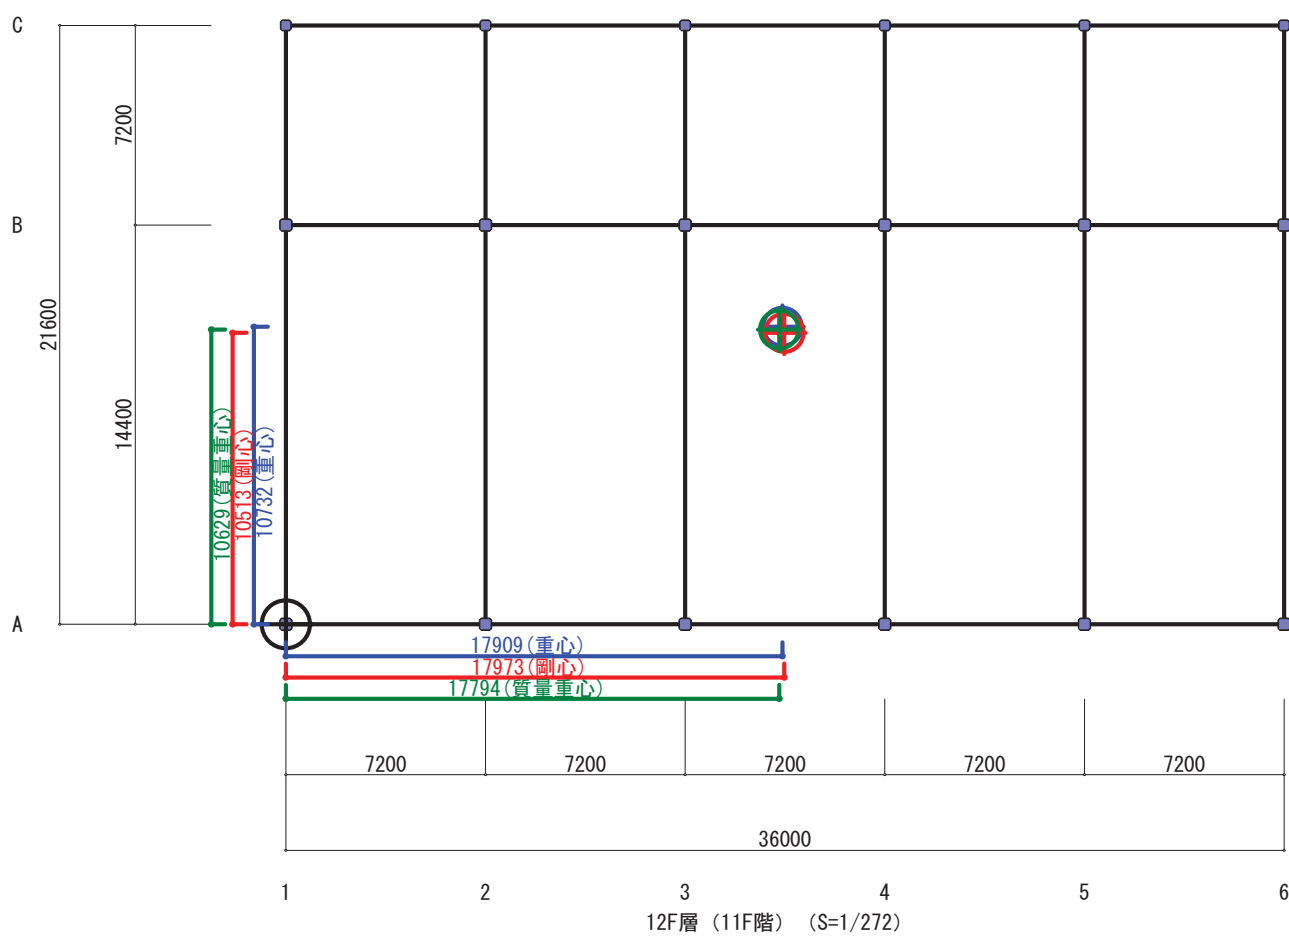


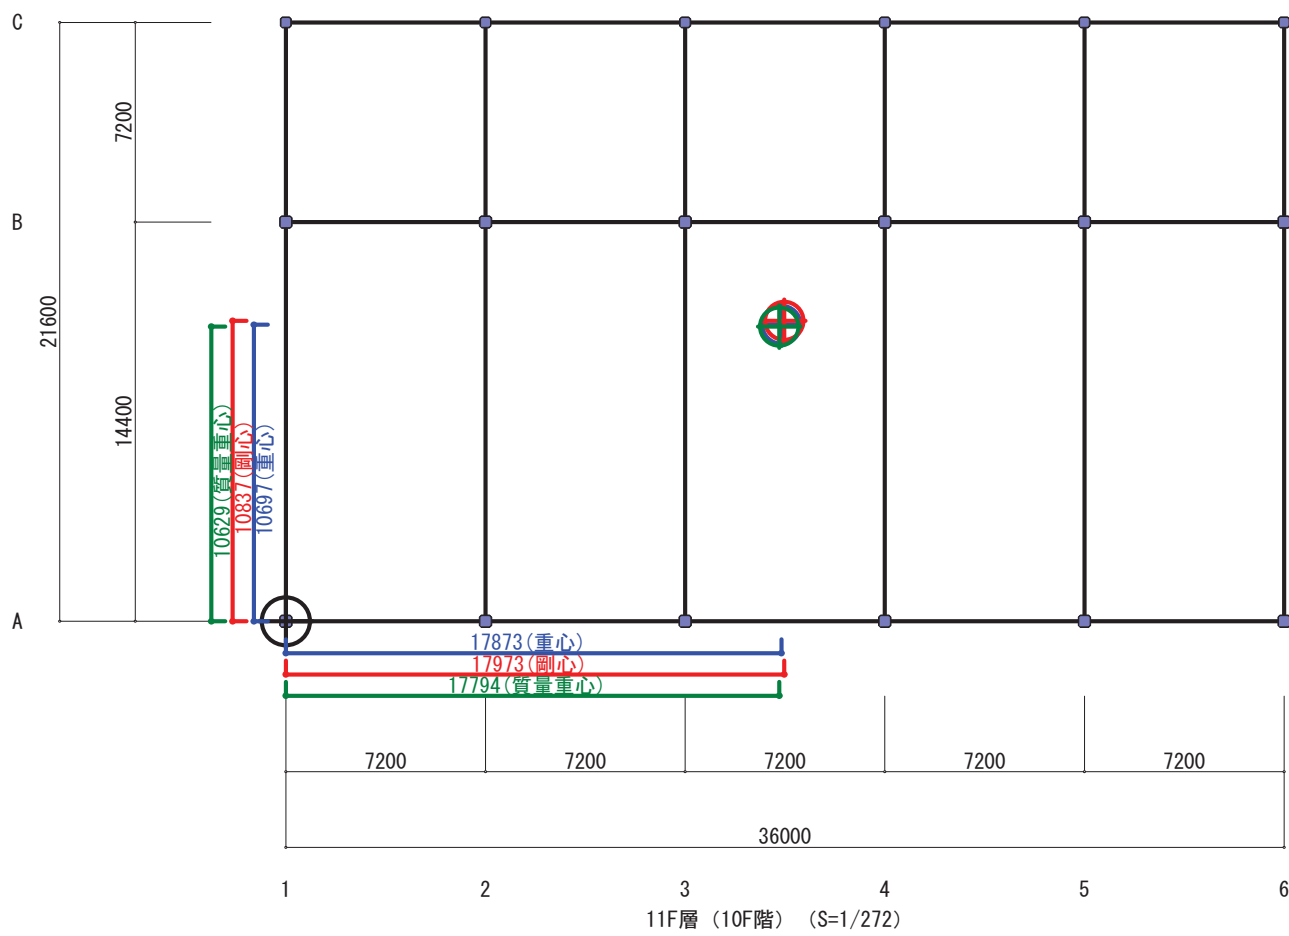


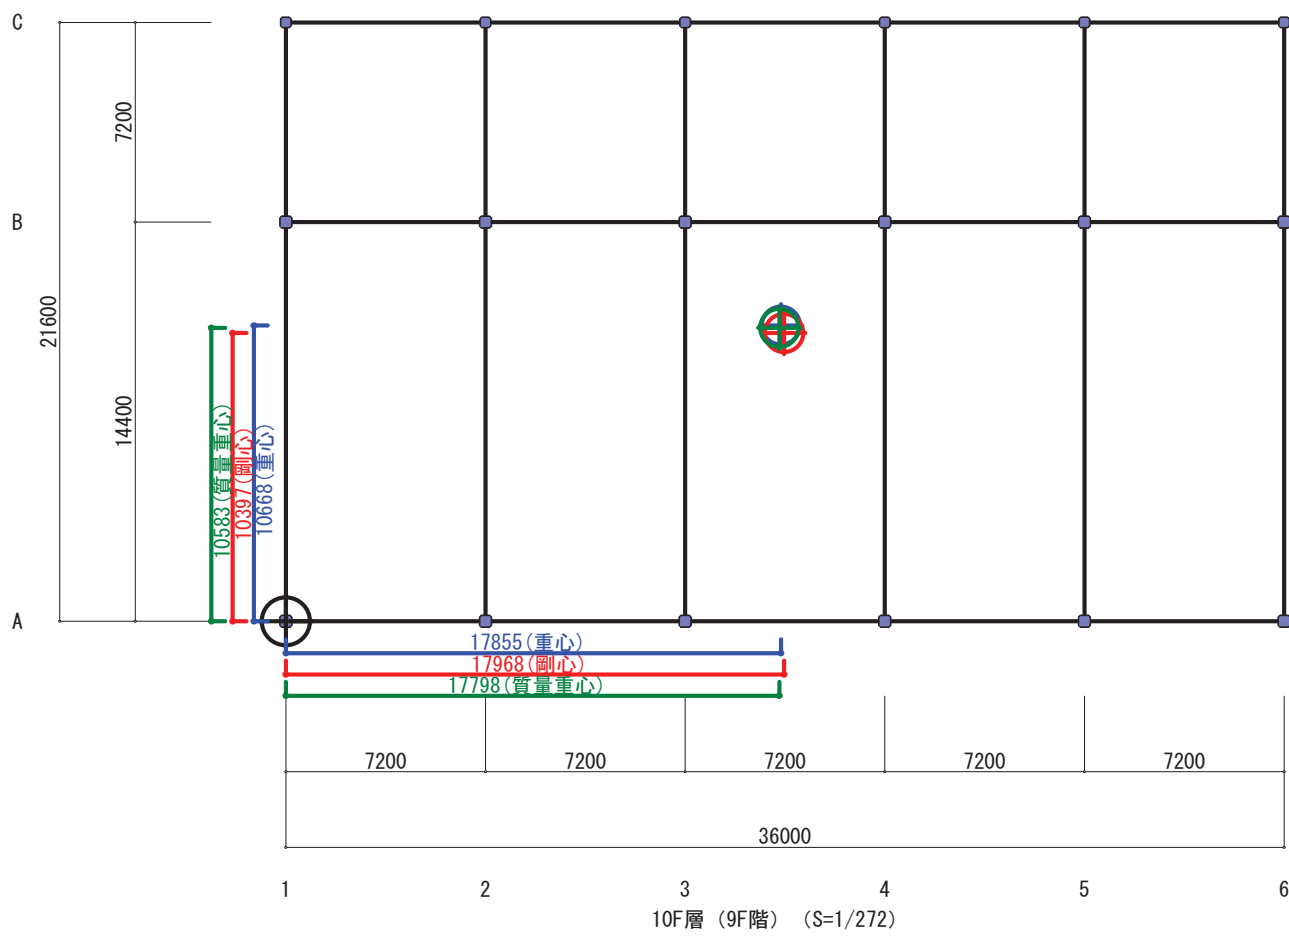


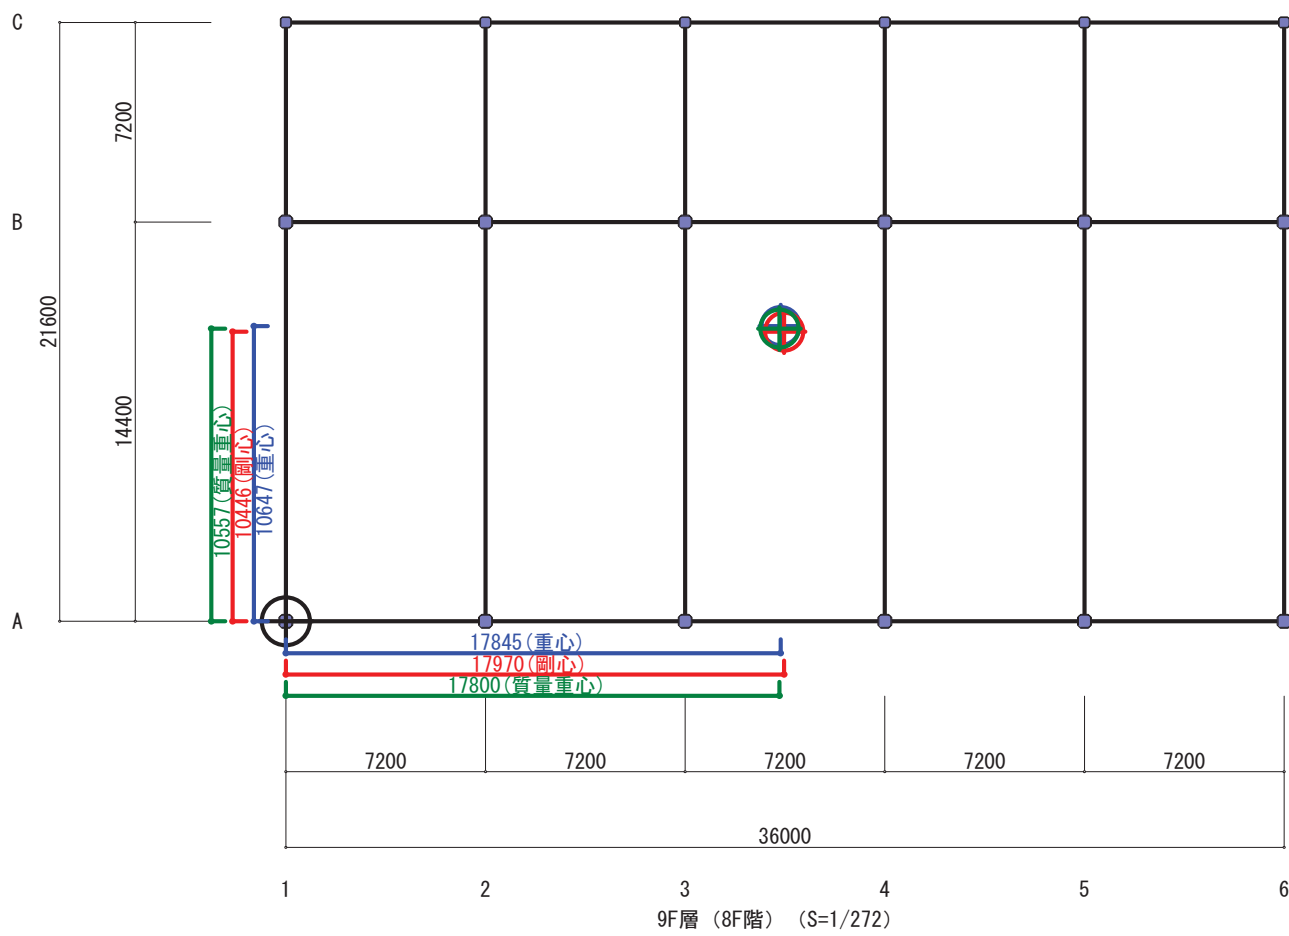


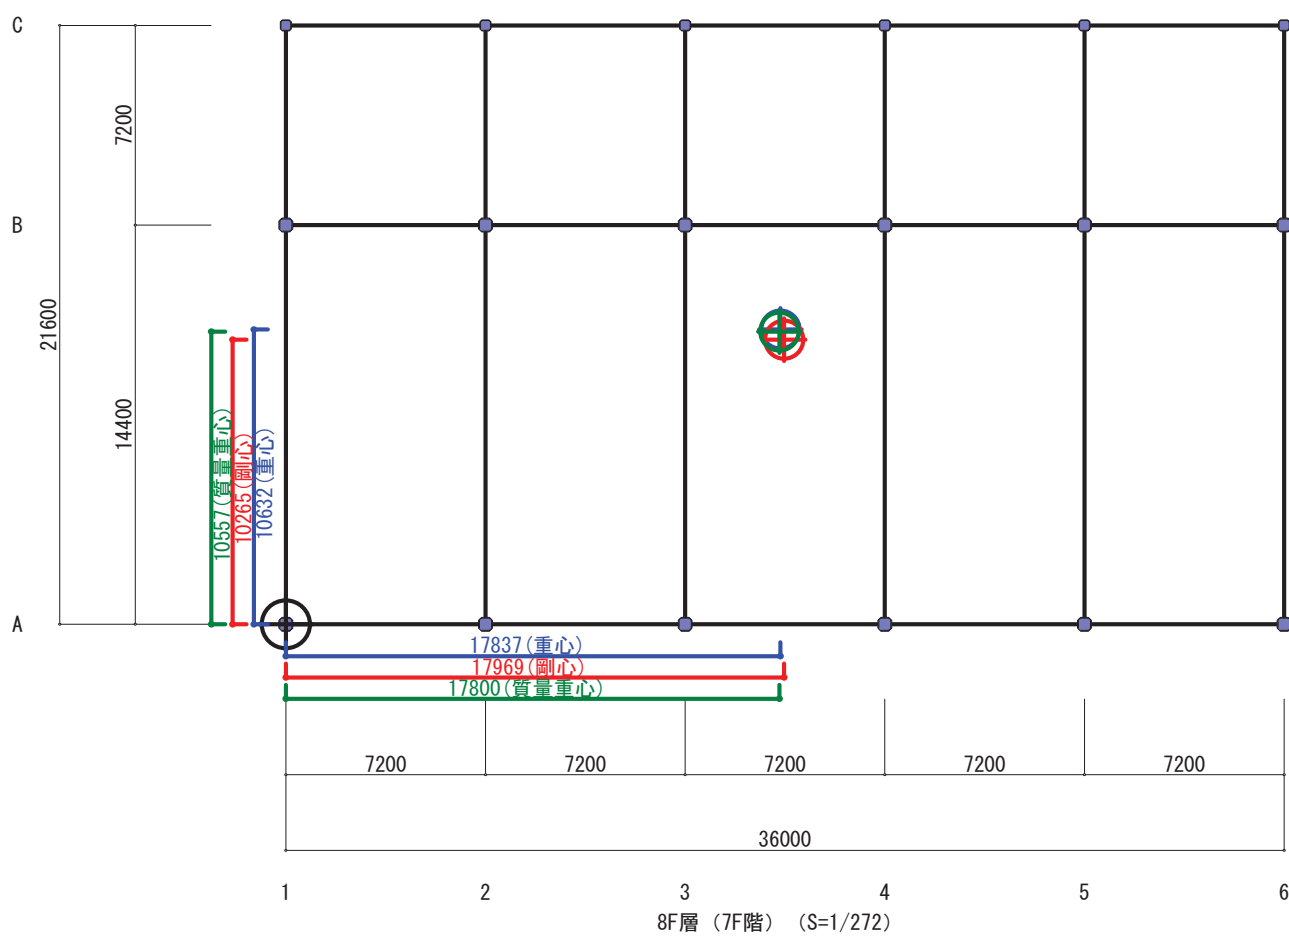


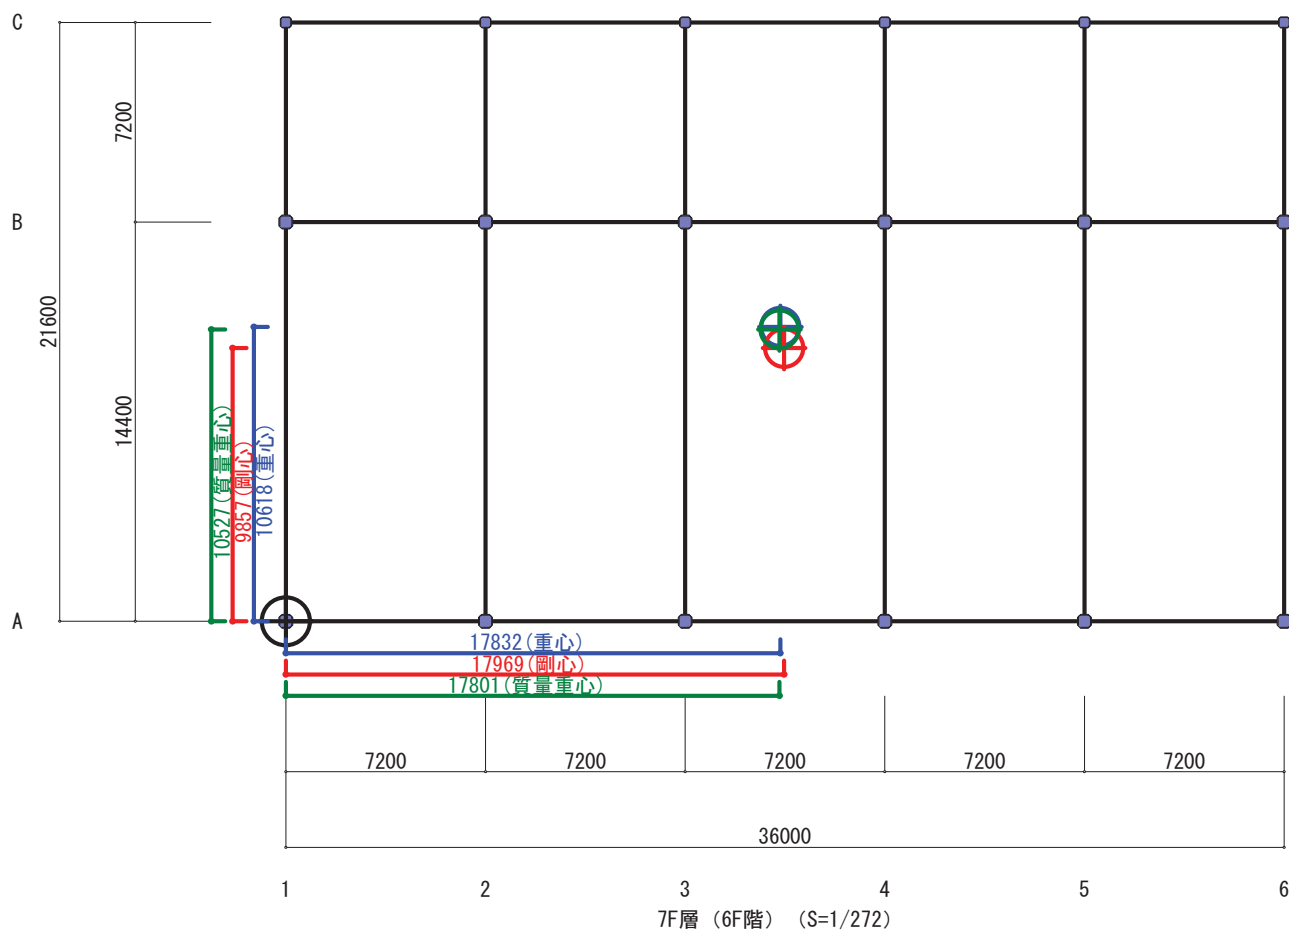


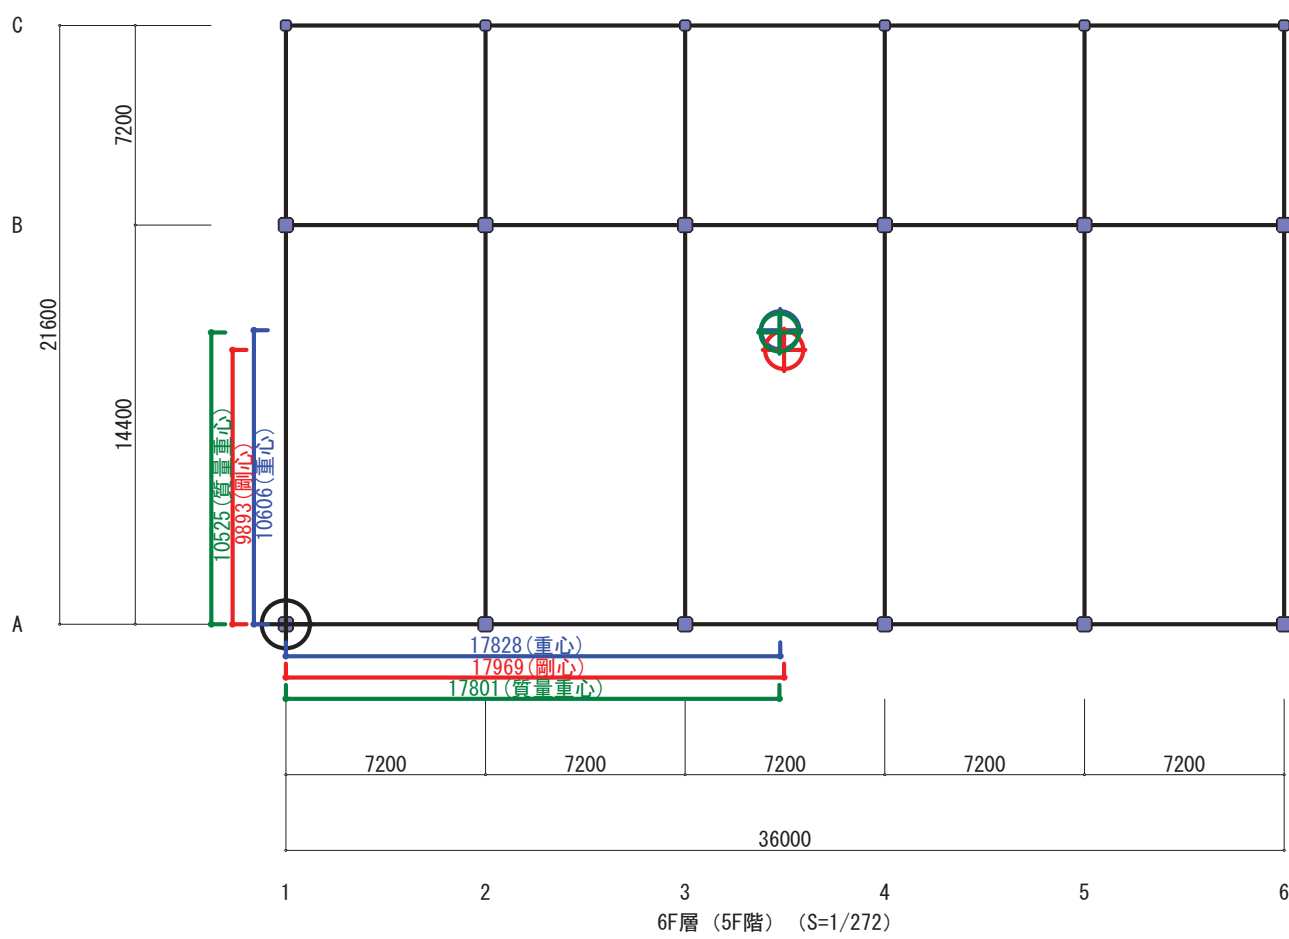

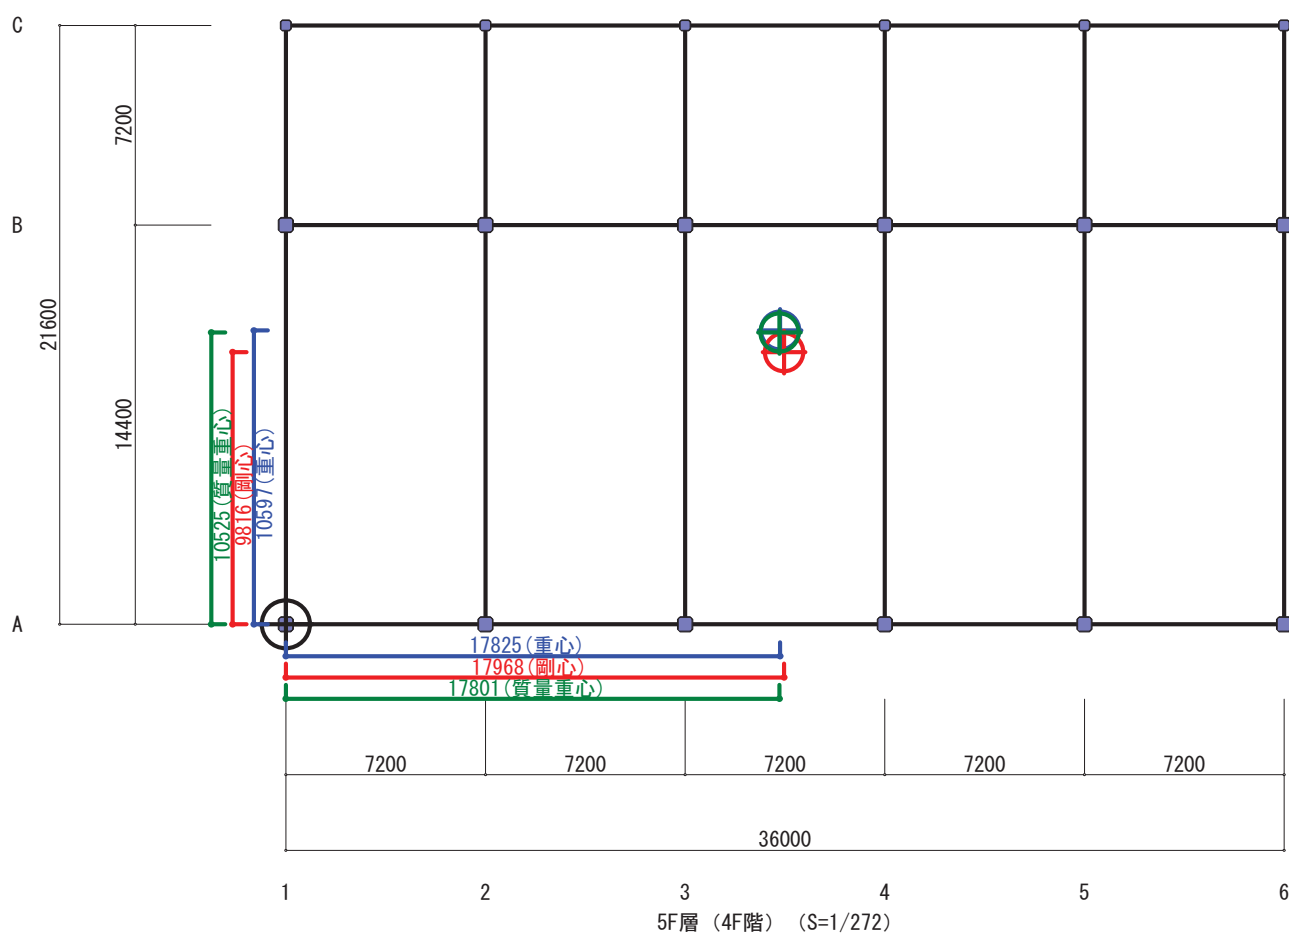

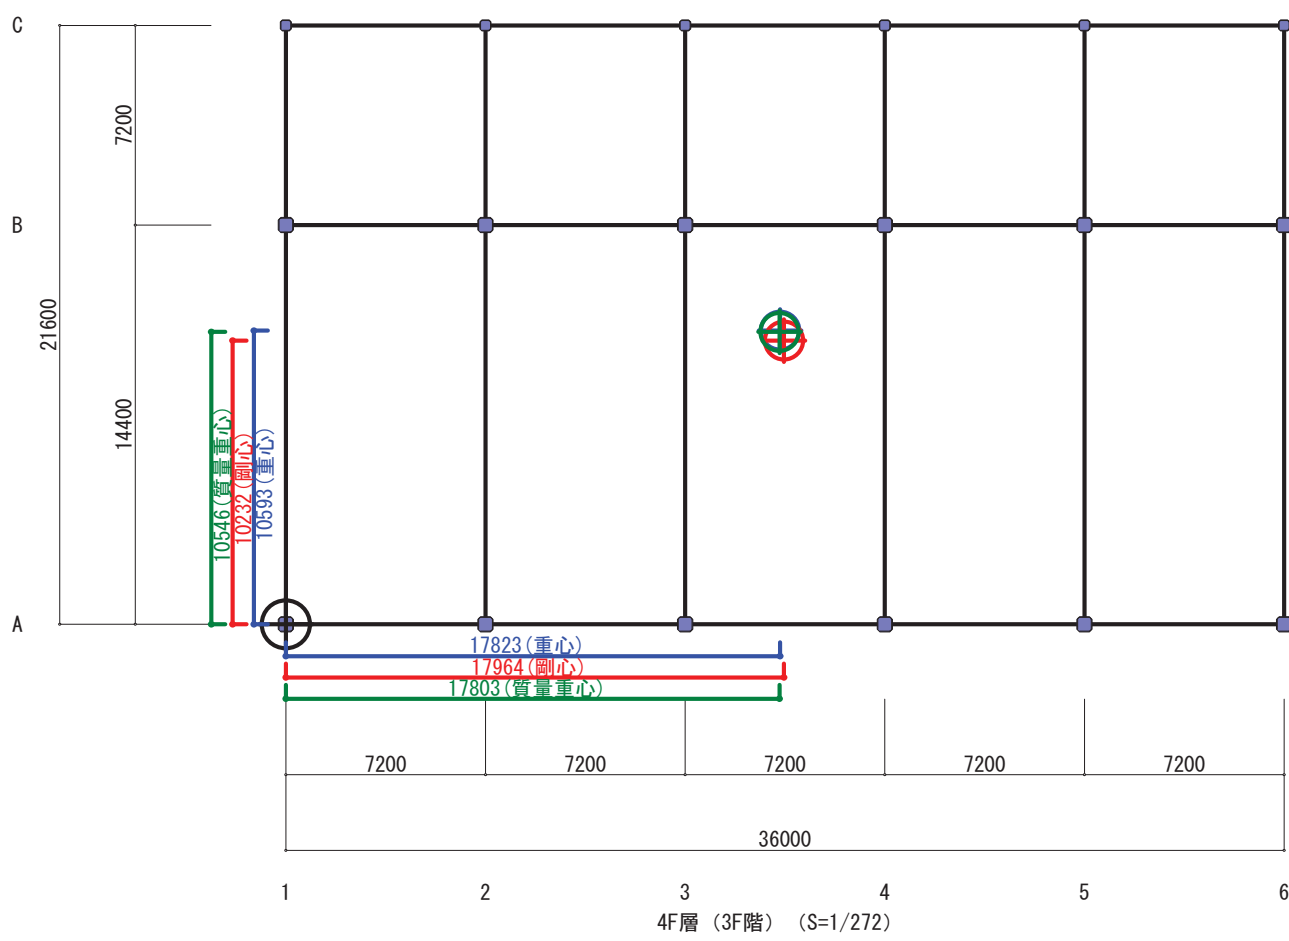

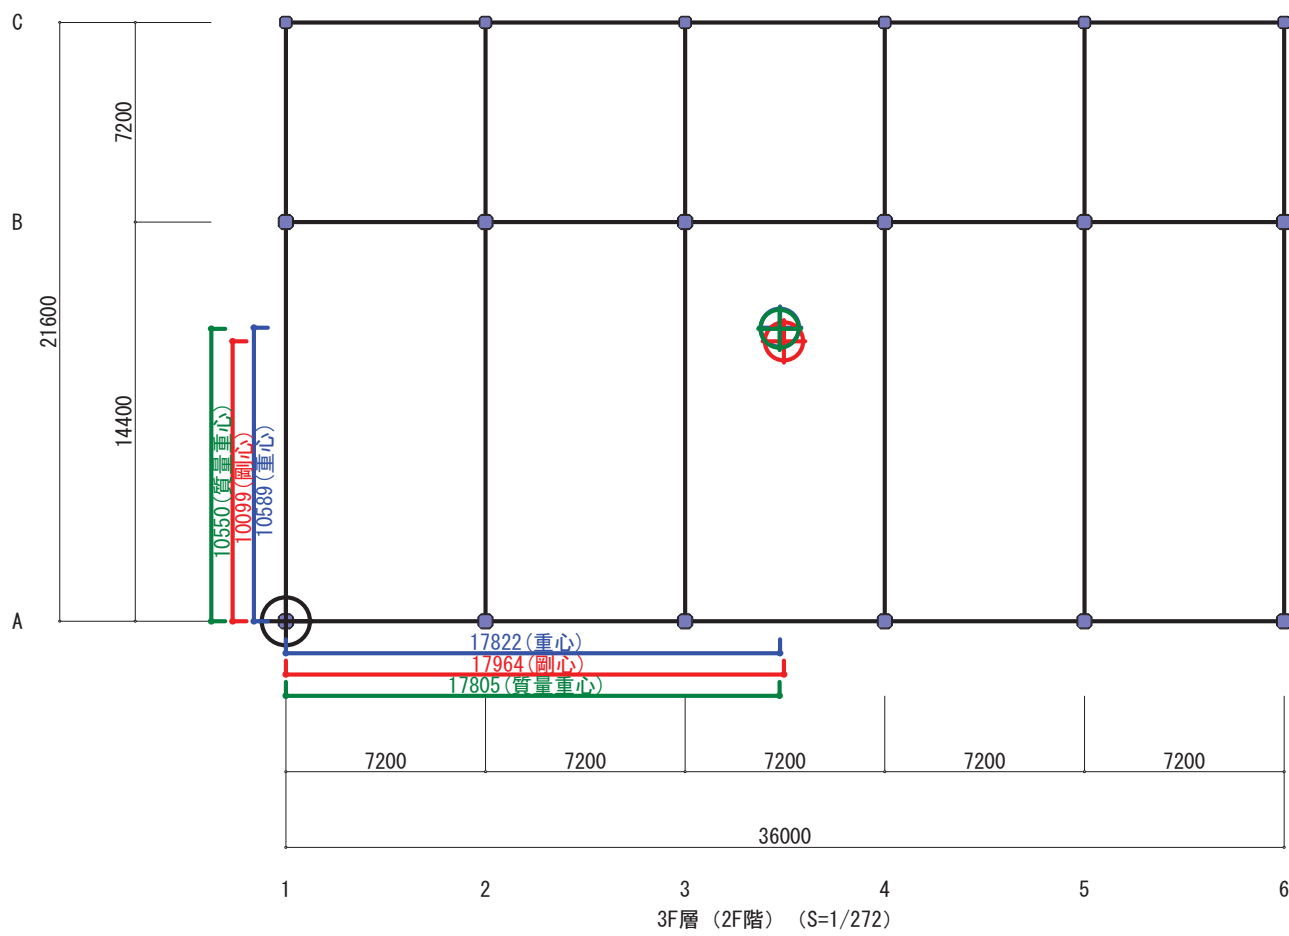

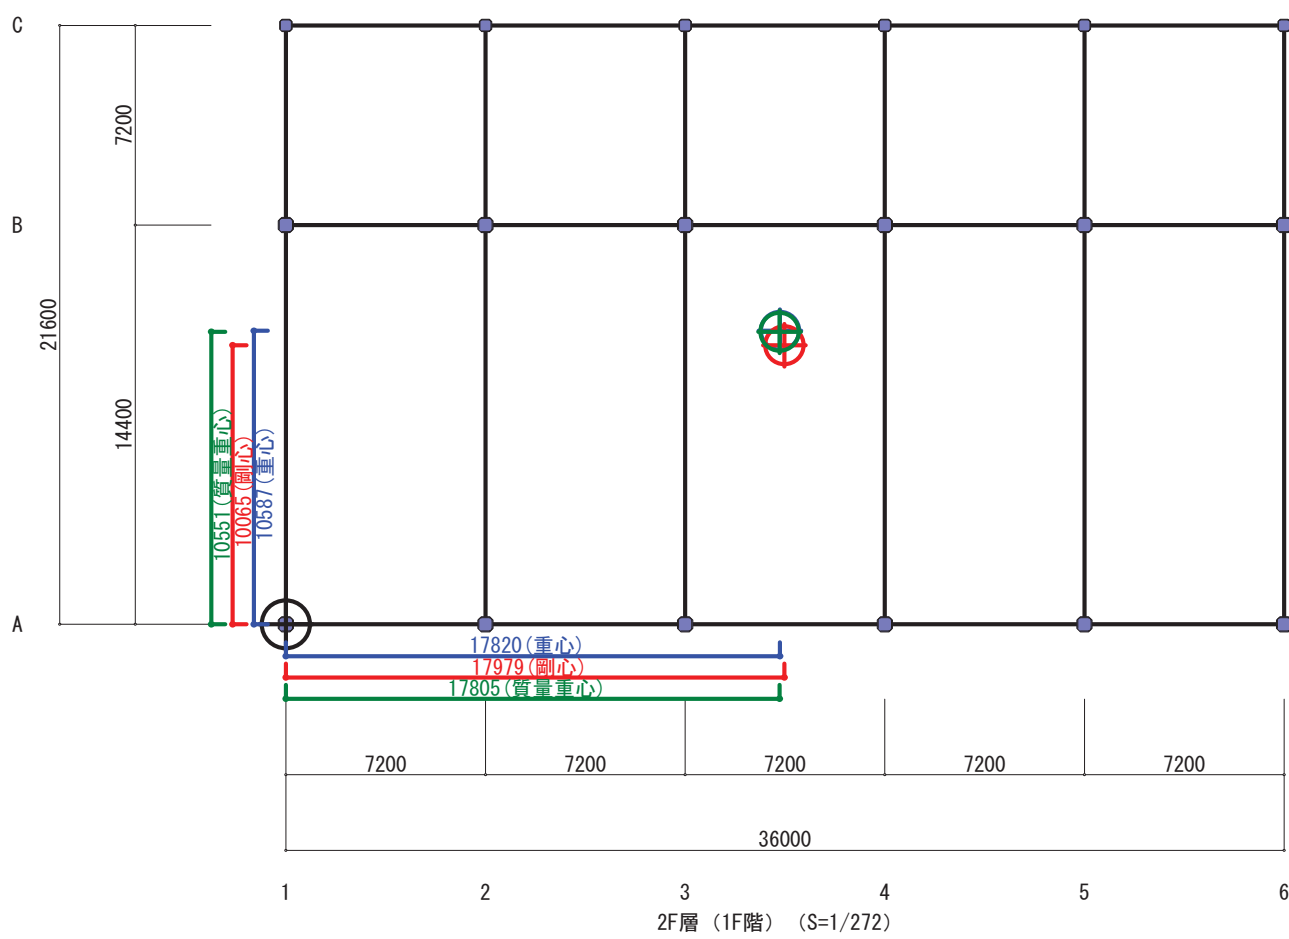

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2323.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	3421.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4354.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5186.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5921.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6563.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7125.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7605.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8005.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8331.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8583.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8759.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2323.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	3421.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4354.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5186.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5921.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6563.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7125.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7605.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8005.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8331.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8583.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8759.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2323.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	3421.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4354.05	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5186.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5921.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6563.88	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7125.62	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7605.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8005.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	8331.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8583.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8759.22	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2323. 70	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	3421. 10	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	4354. 05	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5186. 00	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	5921. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	6563. 88	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7125. 62	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	7605. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8005. 64	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	8331. 86	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	8583. 20	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	8759. 22	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

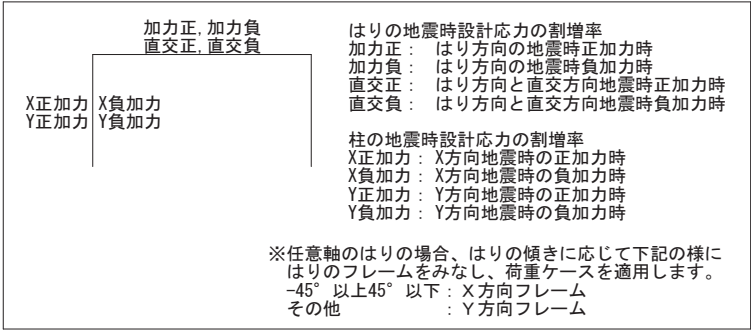

[illegible]

BUSK00042 DB6.5.0.0 2014/01/17 20:47 — III — 301 / 761 —

	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
13F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
11F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	1	2	3	4	5

C フレーム (S=1/239)

13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
A		B	C	
1 フレーム (S=1/239)				

13F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
12F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
11F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
10F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
9F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
8F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
7F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
6F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
5F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
4F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
3F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
2F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
1F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
A		B		C

2 フレーム (S=1/239)

13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
A		B	C	
3 フレーム (S=1/239)				

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B	C	

4 フレーム (S=1/239)

13F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
12F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
11F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
10F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
9F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
8F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
7F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
6F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
5F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
4F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
3F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
2F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000
1F	1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000		1. 000. 1. 000 1. 000. 1. 000	
A		B		C

5 フレーム (S=1/239)

13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
A		B		C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
11F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

- ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_0 : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_0 + N_w$)
 $N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します
 (※ 地下階、塔屋の確認は行いません)
 (※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)
 (※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	74373.9	3191.9	0.0	3191.9	0.0429
		2	74373.9	4830.7	0.0	4830.7	0.0650
		3	74373.9	5113.6	0.0	5113.6	0.0688
		4	74373.9	5115.9	0.0	5115.9	0.0688
		5	74373.9	4836.6	0.0	4836.6	0.0650
		6	74373.9	3186.8	0.0	3186.8	0.0428
	B	1	74373.9	4221.7	0.0	4221.7	0.0568
		2	74373.9	6535.4	0.0	6535.4	0.0879
		3	74373.9	7064.1	0.0	7064.1	0.0950
		4	74373.9	6876.4	0.0	6876.4	0.0925
		5	74373.9	6311.6	0.0	6311.6	0.0849
		6	74373.9	4183.9	0.0	4183.9	0.0563
	C	1	74373.9	1511.7	0.0	1511.7	0.0203
		2	74373.9	2538.2	0.0	2538.2	0.0341
		3	74373.9	2929.9	0.0	2929.9	0.0394
		4	74373.9	2476.2	0.0	2476.2	0.0333
		5	74373.9	2000.2	0.0	2000.2	0.0269
		6	74373.9	1449.2	0.0	1449.2	0.0195
2F	A	1	68118.7	2941.1	0.0	2941.1	0.0432
		2	68118.7	4413.4	0.0	4413.4	0.0648
		3	68118.7	4690.5	0.0	4690.5	0.0689
		4	68118.7	4692.2	0.0	4692.2	0.0689
		5	68118.7	4418.7	0.0	4418.7	0.0649
		6	68118.7	2936.1	0.0	2936.1	0.0431
	B	1	68118.7	3884.6	0.0	3884.6	0.0570
		2	68118.7	5943.6	0.0	5943.6	0.0873
		3	68118.7	6444.5	0.0	6444.5	0.0946
		4	68118.7	6274.9	0.0	6274.9	0.0921
		5	68118.7	5739.0	0.0	5739.0	0.0843
		6	68118.7	3847.6	0.0	3847.6	0.0565
	C	1	68118.7	1401.2	0.0	1401.2	0.0206
		2	68118.7	2330.7	0.0	2330.7	0.0342
		3	68118.7	2683.5	0.0	2683.5	0.0394
		4	68118.7	2287.2	0.0	2287.2	0.0336
		5	68118.7	1850.4	0.0	1850.4	0.0272
		6	68118.7	1339.4	0.0	1339.4	0.0197
3F	A	1	61884.2	2684.5	0.0	2684.5	0.0434
		2	61884.2	3998.4	0.0	3998.4	0.0646
		3	61884.2	4264.5	0.0	4264.5	0.0689
		4	61884.2	4266.0	0.0	4266.0	0.0689
		5	61884.2	4003.3	0.0	4003.3	0.0647
		6	61884.2	2679.7	0.0	2679.7	0.0433
	B	1	61884.2	3543.2	0.0	3543.2	0.0573
		2	61884.2	5370.9	0.0	5370.9	0.0868
		3	61884.2	5839.5	0.0	5839.5	0.0944
		4	61884.2	5687.9	0.0	5687.9	0.0919
		5	61884.2	5186.0	0.0	5186.0	0.0838
		6	61884.2	3507.9	0.0	3507.9	0.0567
	C	1	61884.2	1286.7	0.0	1286.7	0.0208
		2	61884.2	2119.1	0.0	2119.1	0.0342
		3	61884.2	2435.6	0.0	2435.6	0.0394
		4	61884.2	2090.2	0.0	2090.2	0.0338
		5	61884.2	1693.2	0.0	1693.2	0.0274
		6	61884.2	1227.5	0.0	1227.5	0.0198

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
4F	A	1	55686.0	2423.8	0.0	2423.8	0.0435
		2	55686.0	3588.5	0.0	3588.5	0.0644
		3	55686.0	3838.7	0.0	3838.7	0.0689
		4	55686.0	3839.9	0.0	3839.9	0.0690
		5	55686.0	3593.0	0.0	3593.0	0.0645
		6	55686.0	2419.4	0.0	2419.4	0.0434
	B	1	55686.0	3198.7	0.0	3198.7	0.0574
		2	55686.0	4813.4	0.0	4813.4	0.0864
		3	55686.0	5244.7	0.0	5244.7	0.0942
		4	55686.0	5111.1	0.0	5111.1	0.0918
		5	55686.0	4649.1	0.0	4649.1	0.0835
		6	55686.0	3165.8	0.0	3165.8	0.0569
	C	1	55686.0	1169.5	0.0	1169.5	0.0210
		2	55686.0	1906.9	0.0	1906.9	0.0342
		3	55686.0	2187.4	0.0	2187.4	0.0393
		4	55686.0	1889.4	0.0	1889.4	0.0339
		5	55686.0	1533.1	0.0	1533.1	0.0275
		6	55686.0	1113.6	0.0	1113.6	0.0200
5F	A	1	49536.2	2159.2	0.0	2159.2	0.0436
		2	49536.2	3184.6	0.0	3184.6	0.0643
		3	49536.2	3414.0	0.0	3414.0	0.0689
		4	49536.2	3415.2	0.0	3415.2	0.0689
		5	49536.2	3188.8	0.0	3188.8	0.0644
		6	49536.2	2155.1	0.0	2155.1	0.0435
	B	1	49536.2	2850.5	0.0	2850.5	0.0575
		2	49536.2	4268.8	0.0	4268.8	0.0862
		3	49536.2	4658.4	0.0	4658.4	0.0940
		4	49536.2	4540.7	0.0	4540.7	0.0917
		5	49536.2	4123.6	0.0	4123.6	0.0832
		6	49536.2	2820.5	0.0	2820.5	0.0569
	C	1	49536.2	1050.0	0.0	1050.0	0.0212
		2	49536.2	1698.5	0.0	1698.5	0.0343
		3	49536.2	1942.6	0.0	1942.6	0.0392
		4	49536.2	1690.9	0.0	1690.9	0.0341
		5	49536.2	1376.7	0.0	1376.7	0.0278
		6	49536.2	998.2	0.0	998.2	0.0202
6F	A	1	43386.3	1887.9	0.0	1887.9	0.0435
		2	43386.3	2783.0	0.0	2783.0	0.0641
		3	43386.3	2986.9	0.0	2986.9	0.0688
		4	43386.3	2988.1	0.0	2988.1	0.0689
		5	43386.3	2787.1	0.0	2787.1	0.0642
		6	43386.3	1884.2	0.0	1884.2	0.0434
	B	1	43386.3	2497.9	0.0	2497.9	0.0576
		2	43386.3	3739.1	0.0	3739.1	0.0862
		3	43386.3	4083.0	0.0	4083.0	0.0941
		4	43386.3	3980.4	0.0	3980.4	0.0917
		5	43386.3	3612.8	0.0	3612.8	0.0833
		6	43386.3	2471.8	0.0	2471.8	0.0570
	C	1	43386.3	924.3	0.0	924.3	0.0213
		2	43386.3	1486.4	0.0	1486.4	0.0343
		3	43386.3	1694.9	0.0	1694.9	0.0391
		4	43386.3	1485.7	0.0	1485.7	0.0342
		5	43386.3	1214.8	0.0	1214.8	0.0280
		6	43386.3	877.8	0.0	877.8	0.0202
7F	A	1	37238.8	1612.4	0.0	1612.4	0.0433
		2	37238.8	2383.5	0.0	2383.5	0.0640
		3	37238.8	2558.2	0.0	2558.2	0.0687
		4	37238.8	2559.4	0.0	2559.4	0.0687
		5	37238.8	2387.5	0.0	2387.5	0.0641
		6	37238.8	1609.1	0.0	1609.1	0.0432
	B	1	37238.8	2142.2	0.0	2142.2	0.0575
		2	37238.8	3219.0	0.0	3219.0	0.0864
		3	37238.8	3513.5	0.0	3513.5	0.0944
		4	37238.8	3425.8	0.0	3425.8	0.0920
		5	37238.8	3112.0	0.0	3112.0	0.0836
		6	37238.8	2120.3	0.0	2120.3	0.0569

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N/Σ N
7F	C	1	37238.8	794.9	0.0	794.9	0.0213
		2	37238.8	1273.2	0.0	1273.2	0.0342
		3	37238.8	1446.3	0.0	1446.3	0.0388
		4	37238.8	1276.8	0.0	1276.8	0.0343
		5	37238.8	1050.1	0.0	1050.1	0.0282
		6	37238.8	754.6	0.0	754.6	0.0203
8F	A	1	31138.5	1338.2	0.0	1338.2	0.0430
		2	31138.5	1989.9	0.0	1989.9	0.0639
		3	31138.5	2132.6	0.0	2132.6	0.0685
		4	31138.5	2133.8	0.0	2133.8	0.0685
		5	31138.5	1993.2	0.0	1993.2	0.0640
		6	31138.5	1335.6	0.0	1335.6	0.0429
	B	1	31138.5	1786.2	0.0	1786.2	0.0574
		2	31138.5	2710.1	0.0	2710.1	0.0870
		3	31138.5	2948.1	0.0	2948.1	0.0947
		4	31138.5	2878.0	0.0	2878.0	0.0924
		5	31138.5	2622.9	0.0	2622.9	0.0842
		6	31138.5	1768.3	0.0	1768.3	0.0568
	C	1	31138.5	663.6	0.0	663.6	0.0213
		2	31138.5	1059.9	0.0	1059.9	0.0340
		3	31138.5	1197.8	0.0	1197.8	0.0385
		4	31138.5	1065.8	0.0	1065.8	0.0342
		5	31138.5	884.3	0.0	884.3	0.0284
		6	31138.5	630.2	0.0	630.2	0.0202
9F	A	1	25038.1	1059.4	0.0	1059.4	0.0423
		2	25038.1	1598.4	0.0	1598.4	0.0638
		3	25038.1	1705.1	0.0	1705.1	0.0681
		4	25038.1	1706.4	0.0	1706.4	0.0682
		5	25038.1	1600.9	0.0	1600.9	0.0639
		6	25038.1	1057.6	0.0	1057.6	0.0422
	B	1	25038.1	1426.8	0.0	1426.8	0.0570
		2	25038.1	2212.5	0.0	2212.5	0.0884
		3	25038.1	2389.7	0.0	2389.7	0.0954
		4	25038.1	2337.0	0.0	2337.0	0.0933
		5	25038.1	2144.9	0.0	2144.9	0.0857
		6	25038.1	1413.2	0.0	1413.2	0.0564
	C	1	25038.1	528.1	0.0	528.1	0.0211
		2	25038.1	844.0	0.0	844.0	0.0337
		3	25038.1	946.7	0.0	946.7	0.0378
		4	25038.1	850.3	0.0	850.3	0.0340
		5	25038.1	714.8	0.0	714.8	0.0285
		6	25038.1	502.2	0.0	502.2	0.0201
10F	A	1	18980.1	785.5	0.0	785.5	0.0414
		2	18980.1	1209.7	0.0	1209.7	0.0637
		3	18980.1	1280.6	0.0	1280.6	0.0675
		4	18980.1	1281.7	0.0	1281.7	0.0675
		5	18980.1	1211.3	0.0	1211.3	0.0638
		6	18980.1	784.4	0.0	784.4	0.0413
	B	1	18980.1	1072.0	0.0	1072.0	0.0565
		2	18980.1	1715.8	0.0	1715.8	0.0904
		3	18980.1	1832.0	0.0	1832.0	0.0965
		4	18980.1	1797.0	0.0	1797.0	0.0947
		5	18980.1	1668.6	0.0	1668.6	0.0879
		6	18980.1	1062.8	0.0	1062.8	0.0560
	C	1	18980.1	393.7	0.0	393.7	0.0207
		2	18980.1	630.1	0.0	630.1	0.0332
		3	18980.1	697.1	0.0	697.1	0.0367
		4	18980.1	635.7	0.0	635.7	0.0335
		5	18980.1	546.8	0.0	546.8	0.0288
		6	18980.1	375.6	0.0	375.6	0.0198
11F	A	1	13037.7	528.6	0.0	528.6	0.0405
		2	13037.7	826.4	0.0	826.4	0.0634
		3	13037.7	874.1	0.0	874.1	0.0670
		4	13037.7	874.8	0.0	874.8	0.0671
		5	13037.7	827.4	0.0	827.4	0.0635
		6	13037.7	527.9	0.0	527.9	0.0405

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
11F	B	1	13037.7	735.2	0.0	735.2	0.0564
		2	13037.7	1193.6	0.0	1193.6	0.0915
		3	13037.7	1264.3	0.0	1264.3	0.0970
		4	13037.7	1246.9	0.0	1246.9	0.0956
		5	13037.7	1167.9	0.0	1167.9	0.0896
		6	13037.7	729.3	0.0	729.3	0.0559
	C	1	13037.7	269.7	0.0	269.7	0.0207
		2	13037.7	426.7	0.0	426.7	0.0327
		3	13037.7	458.7	0.0	458.7	0.0352
		4	13037.7	437.1	0.0	437.1	0.0335
		5	13037.7	391.9	0.0	391.9	0.0301
		6	13037.7	257.3	0.0	257.3	0.0197

A-4. 5Sの断面計算

A-4. 5. 1Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
3F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
4F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
5F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
6F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
7F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
8F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手： 15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S 規準による

S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/17 20:47

— Ⅲ — 328 / 761 —

- オ) 許容曲げ応力度
- 告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
- 短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
- 上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定
- $(\sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討
- ア) 軸力の考慮
- 断面計算に軸力を考慮しない
- イ) セン断力の判定
- $(\tau/f_s) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率 : 1.0

A-4. 5. 2 S 柱の断面計算

(1) S 柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
1F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
4F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
5F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
8F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
9F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する

イ) スクラップ孔径： 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率： 0 %

A sの欠損率： 0 %

A nの欠損率： 0 %

エ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S 規準による

S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) S 柱座屈長さ係数
計算値

エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第 1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第 1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma c/fc+\sigma b/fb)\leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) せん断力の判定
 $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/ft \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0

8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率



鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

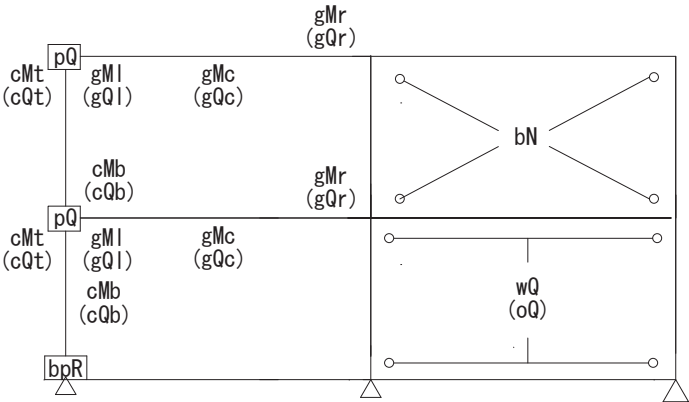

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

13F	48525	4000	0.61 (0.04)	0.23 (0.13)	0.06 (0.03)	0.10 (0.05)	0.09 (0.09)	0.06 (0.00)	0.87 (0.06)	0.10 (0.09)	0.05 (0.00)	0.87 (0.06)	0.09 (0.09)	0.06 (0.00)	0.92 (0.06)	0.10 (0.05)	0.06 (0.03)	0.23 (0.13)				
12F		4000	0.34 (0.07)	0.42 (0.04)	0.04 (0.05)	0.14 (0.02)	0.65 (0.06)	0.06 (0.07)	0.60 (0.06)	0.09 (0.08)	0.60 (0.06)	0.10 (0.08)	0.65 (0.06)	0.30 (0.14)	0.42 (0.07)							
11F		4050	0.44 (0.10)	0.38 (0.07)	0.05 (0.05)	0.12 (0.03)	0.58 (0.11)	0.07 (0.08)	0.54 (0.11)	0.09 (0.08)	0.54 (0.11)	0.10 (0.08)	0.57 (0.11)	0.28 (0.13)	0.38 (0.07)							
10F		4000	0.34 (0.09)	0.41 (0.10)	0.02 (0.04)	0.09 (0.00)	0.57 (0.16)	0.05 (0.05)	0.54 (0.17)	0.06 (0.06)	0.54 (0.17)	0.07 (0.06)	0.57 (0.16)	0.18 (0.09)	0.41 (0.10)							
9F		4000	0.34 (0.11)	0.32 (0.09)	0.02 (0.04)	0.10 (0.00)	0.46 (0.14)	0.05 (0.05)	0.43 (0.14)	0.06 (0.06)	0.42 (0.14)	0.07 (0.06)	0.45 (0.14)	0.19 (0.09)	0.32 (0.09)							
8F		4025	0.36 (0.14)	0.35 (0.11)	0.02 (0.04)	0.08 (0.02)	0.47 (0.17)	0.05 (0.05)	0.45 (0.18)	0.07 (0.06)	0.45 (0.18)	0.07 (0.06)	0.47 (0.17)	0.18 (0.09)	0.35 (0.11)							
7F		4000	0.37 (0.16)	0.36 (0.14)	0.02 (0.03)	0.08 (0.01)	0.50 (0.20)	0.03 (0.04)	0.48 (0.22)	0.05 (0.05)	0.48 (0.22)	0.05 (0.05)	0.50 (0.20)	0.17 (0.08)	0.36 (0.14)							
6F	4000	0.38 (0.18)	0.36 (0.16)	0.02 (0.03)	0.07 (0.01)	0.51 (0.24)	0.03 (0.04)	0.50 (0.25)	0.05 (0.05)	0.50 (0.25)	0.06 (0.05)	0.51 (0.24)	0.16 (0.08)	0.36 (0.16)								
5F	4000	0.40 (0.21)	0.38 (0.18)	0.02 (0.02)	0.05 (0.02)	0.53 (0.27)	0.04 (0.04)	0.53 (0.29)	0.05 (0.05)	0.53 (0.29)	0.05 (0.05)	0.53 (0.27)	0.13 (0.07)	0.38 (0.18)								
4F	4000	0.36 (0.18)	0.39 (0.21)	0.02 (0.02)	0.04 (0.03)	0.55 (0.30)	0.04 (0.04)	0.56 (0.33)	0.05 (0.05)	0.55 (0.33)	0.05 (0.05)	0.55 (0.30)	0.11 (0.07)	0.39 (0.21)								
3F	4000	0.36 (0.20)	0.36 (0.18)	0.02 (0.01)	0.03 (0.03)	0.50 (0.27)	0.04 (0.05)	0.51 (0.29)	0.05 (0.05)	0.50 (0.29)	0.05 (0.05)	0.50 (0.27)	0.09 (0.06)	0.35 (0.18)								
2F	4450	0.38 (0.22)	0.35 (0.20)	0.02 (0.01)	0.02 (0.04)	0.51 (0.30)	0.05 (0.05)	0.52 (0.32)	0.05 (0.05)	0.52 (0.32)	0.05 (0.05)	0.51 (0.30)	0.08 (0.06)	0.35 (0.20)								
1F			0.43 (0.22)	0.06 (0.01)	0.09 (0.09)	0.59 (0.33)	0.07 (0.08)	0.61 (0.35)	0.07 (0.08)	0.61 (0.35)	0.08 (0.08)	0.59 (0.33)	0.05 (0.07)	0.43 (0.22)								
			7200			7200			7200			7200			7200							
			36000																			
			1			2			3			4			5			6				
			A フレーム (S=1/272)																			

13F	48525	4000	0.56 (0.06)	0.35 (0.21)	0.10 (0.05)	0.14 (0.09)	0.16 (0.15)	0.10 (0.00)	0.14 (0.15)	0.15 (0.14)	0.09 (0.01)	0.19 (0.16)	0.14 (0.15)	0.10 (0.00)	0.17 (0.15)	0.12 (0.10)	0.10 (0.04)	0.33 (0.20)	0.55 (0.06)
			0.45 (0.06)	0.20 (0.03)	0.58 (0.09)	0.09 (0.11)	0.49 (0.09)	0.17 (0.13)	0.52 (0.09)	0.18 (0.14)	0.60 (0.09)	0.44 (0.21)	0.43 (0.06)						
12F	4000	4000	0.35 (0.10)	0.46 (0.21)	0.07 (0.08)	0.49 (0.16)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.41 (0.17)	0.11 (0.11)	0.07 (0.01)	0.44 (0.16)	0.08 (0.11)	0.08 (0.01)	0.51 (0.15)	0.18 (0.04)	0.07 (0.07)	0.34 (0.10)	0.44 (0.10)
			0.38 (0.10)	0.18 (0.04)	0.52 (0.16)	0.09 (0.11)	0.44 (0.17)	0.16 (0.13)	0.48 (0.16)	0.17 (0.13)	0.54 (0.15)	0.39 (0.20)	0.37 (0.10)						
11F	4050	4050	0.45 (0.14)	0.42 (0.20)	0.07 (0.07)	0.60 (0.23)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.52 (0.24)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.55 (0.24)	0.09 (0.11)	0.08 (0.01)	0.61 (0.22)	0.16 (0.05)	0.07 (0.06)	0.44 (0.14)	0.44 (0.14)
			0.42 (0.14)	0.13 (0.01)	0.54 (0.23)	0.07 (0.08)	0.47 (0.24)	0.12 (0.09)	0.49 (0.24)	0.12 (0.10)	0.55 (0.22)	0.26 (0.13)	0.41 (0.14)						
10F	4000	4000	0.38 (0.12)	0.27 (0.13)	0.04 (0.05)	0.50 (0.19)	0.12 (0.10)	0.06 (0.01)	0.42 (0.20)	0.08 (0.08)	0.05 (0.00)	0.44 (0.20)	0.06 (0.08)	0.06 (0.01)	0.51 (0.18)	0.12 (0.01)	0.04 (0.05)	0.37 (0.12)	0.37 (0.12)
			0.36 (0.12)	0.14 (0.00)	0.45 (0.19)	0.06 (0.08)	0.38 (0.20)	0.12 (0.09)	0.41 (0.20)	0.13 (0.10)	0.46 (0.18)	0.27 (0.13)	0.35 (0.12)						
9F	4000	4000	0.37 (0.15)	0.28 (0.14)	0.04 (0.06)	0.50 (0.23)	0.13 (0.10)	0.06 (0.01)	0.45 (0.25)	0.08 (0.08)	0.05 (0.00)	0.47 (0.24)	0.06 (0.08)	0.05 (0.01)	0.51 (0.22)	0.12 (0.01)	0.03 (0.05)	0.36 (0.15)	0.36 (0.15)
			0.38 (0.15)	0.12 (0.01)	0.48 (0.23)	0.07 (0.08)	0.43 (0.25)	0.12 (0.09)	0.45 (0.24)	0.13 (0.10)	0.48 (0.22)	0.25 (0.13)	0.37 (0.15)						
8F	4025	4025	0.40 (0.18)	0.26 (0.13)	0.04 (0.05)	0.54 (0.27)	0.12 (0.10)	0.05 (0.01)	0.50 (0.30)	0.08 (0.08)	0.05 (0.00)	0.52 (0.29)	0.06 (0.08)	0.05 (0.01)	0.55 (0.26)	0.11 (0.02)	0.04 (0.05)	0.39 (0.18)	0.39 (0.18)
			0.39 (0.18)	0.11 (0.01)	0.51 (0.27)	0.04 (0.06)	0.47 (0.30)	0.09 (0.08)	0.49 (0.29)	0.10 (0.08)	0.52 (0.26)	0.24 (0.12)	0.38 (0.18)						
7F	4000	4000	0.42 (0.21)	0.25 (0.13)	0.03 (0.05)	0.57 (0.32)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.54 (0.35)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.55 (0.34)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.57 (0.31)	0.10 (0.02)	0.03 (0.04)	0.41 (0.21)	0.41 (0.21)
			0.41 (0.21)	0.10 (0.02)	0.54 (0.32)	0.04 (0.06)	0.52 (0.35)	0.09 (0.08)	0.53 (0.34)	0.10 (0.08)	0.54 (0.31)	0.22 (0.12)	0.40 (0.21)						
6F	4000	4000	0.43 (0.24)	0.23 (0.12)	0.03 (0.04)	0.60 (0.36)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.58 (0.40)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.59 (0.39)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.60 (0.35)	0.09 (0.02)	0.03 (0.04)	0.42 (0.24)	0.42 (0.24)
			0.43 (0.24)	0.08 (0.03)	0.58 (0.36)	0.05 (0.06)	0.57 (0.40)	0.09 (0.07)	0.58 (0.39)	0.09 (0.08)	0.58 (0.35)	0.19 (0.11)	0.42 (0.24)						
5F	4000	4000	0.45 (0.27)	0.20 (0.11)	0.03 (0.03)	0.64 (0.41)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.63 (0.44)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.64 (0.43)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.64 (0.39)	0.07 (0.03)	0.03 (0.03)	0.44 (0.27)	0.44 (0.27)
			0.44 (0.27)	0.06 (0.04)	0.62 (0.41)	0.05 (0.07)	0.62 (0.44)	0.08 (0.07)	0.62 (0.43)	0.09 (0.08)	0.61 (0.39)	0.16 (0.10)	0.44 (0.27)						
4F	4000	4000	0.40 (0.24)	0.17 (0.10)	0.03 (0.03)	0.57 (0.37)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.57 (0.40)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.57 (0.39)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.58 (0.36)	0.05 (0.04)	0.03 (0.02)	0.39 (0.24)	0.39 (0.24)
			0.39 (0.24)	0.04 (0.05)	0.55 (0.37)	0.06 (0.07)	0.56 (0.40)	0.08 (0.07)	0.56 (0.39)	0.09 (0.07)	0.54 (0.36)	0.14 (0.09)	0.39 (0.24)						
3F	4000	4000	0.41 (0.27)	0.14 (0.09)	0.03 (0.02)	0.60 (0.41)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.61 (0.44)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.61 (0.43)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.59 (0.39)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.40 (0.26)	0.40 (0.26)
			0.40 (0.27)	0.04 (0.06)	0.57 (0.41)	0.07 (0.07)	0.59 (0.44)	0.08 (0.07)	0.59 (0.43)	0.08 (0.07)	0.57 (0.39)	0.11 (0.08)	0.39 (0.26)						
2F	4450	4450	0.44 (0.29)	0.11 (0.08)	0.03 (0.01)	0.65 (0.45)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.48)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.67 (0.47)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.64 (0.43)	0.04 (0.06)	0.03 (0.01)	0.44 (0.29)	0.44 (0.29)
			0.48 (0.29)	0.11 (0.12)	0.67 (0.45)	0.09 (0.10)	0.70 (0.48)	0.09 (0.10)	0.69 (0.47)	0.11 (0.10)	0.65 (0.43)	0.06 (0.08)	0.48 (0.29)						
1F	4450	4450	0.06 (0.08)	0.08 (0.02)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.09 (0.10)	0.05 (0.00)	0.09 (0.10)	0.09 (0.10)	0.05 (0.00)	0.09 (0.10)	0.09 (0.10)	0.05 (0.00)	0.11 (0.12)	0.08 (0.02)	0.06 (0.08)	0.48 (0.29)	0.48 (0.29)
			7200																
			36000																
			1																
			2																
			3																
			4																
			5																
			6																
			B フレーム (S=1/272)																

48525	13F	0.29 (0.03)	0.21 (0.14)	0.08 (0.02)	0.34 (0.03)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.28 (0.03)	0.06 (0.10)	0.07 (0.01)	0.35 (0.03)	0.09 (0.10)	0.06 (0.01)	0.35 (0.03)	0.09 (0.10)	0.07 (0.01)	0.26 (0.02)
	12F	0.16 (0.04)	0.22 (0.08)	0.01 (0.04)	0.29 (0.07)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.25 (0.07)	0.07 (0.10)	0.07 (0.02)	0.28 (0.07)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.23 (0.06)	0.07 (0.01)	0.02 (0.02)	0.14 (0.04)
	11F	0.21 (0.06)	0.17 (0.04)	0.02 (0.03)	0.33 (0.10)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.29 (0.10)	0.07 (0.10)	0.07 (0.02)	0.33 (0.10)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.28 (0.08)	0.06 (0.01)	0.02 (0.02)	0.19 (0.06)
	10F	0.25 (0.08)	0.22 (0.06)	0.01 (0.02)	0.39 (0.13)	0.09 (0.08)	0.05 (0.01)	0.35 (0.14)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.38 (0.13)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.33 (0.11)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.22 (0.08)
	9F	0.26 (0.10)	0.25 (0.08)	0.01 (0.02)	0.41 (0.16)	0.09 (0.08)	0.05 (0.01)	0.38 (0.18)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.40 (0.16)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.34 (0.13)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.24 (0.09)
	8F	0.28 (0.12)	0.26 (0.10)	0.01 (0.02)	0.44 (0.19)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.41 (0.22)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.43 (0.19)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.36 (0.16)	0.04 (0.01)	0.01 (0.01)	0.25 (0.11)
	7F	0.29 (0.14)	0.28 (0.12)	0.01 (0.02)	0.46 (0.22)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.45 (0.25)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.45 (0.22)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.38 (0.18)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.27 (0.13)
	6F	0.30 (0.16)	0.29 (0.14)	0.01 (0.02)	0.48 (0.25)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.48 (0.29)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.47 (0.25)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.39 (0.21)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.28 (0.15)
	5F	0.31 (0.18)	0.30 (0.16)	0.01 (0.03)	0.49 (0.29)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.50 (0.33)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.48 (0.28)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.39 (0.23)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.29 (0.17)
	4F	0.25 (0.15)	0.30 (0.18)	0.01 (0.03)	0.41 (0.25)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.43 (0.29)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.41 (0.25)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.33 (0.20)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.24 (0.14)
	3F	0.25 (0.16)	0.25 (0.15)	0.01 (0.03)	0.41 (0.27)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.44 (0.32)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.40 (0.27)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.33 (0.22)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.24 (0.16)
	2F	0.26 (0.18)	0.25 (0.16)	0.01 (0.02)	0.42 (0.30)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.46 (0.34)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.41 (0.29)	0.04 (0.02)	0.01 (0.00)	0.33 (0.24)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.25 (0.17)
	1F	0.27 (0.18)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.09 (0.09)	0.40 (0.30)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.45 (0.34)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.40 (0.29)	0.09 (0.08)	0.32 (0.24)	0.05 (0.07)	0.26 (0.17)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000			
1		2		3		4		5		6		C フレーム (S=1/272)					

13F	48525	4000	0.61 (0.09)	0.62 (0.28)	0.43 (0.01)	0.71 (0.29)	0.26 (0.13)	0.04 (0.01)	0.17 (0.10)	
12F			4000	0.34 (0.08)	0.42 (0.09)	0.32 (0.00)	0.59 (0.24)	0.45 (0.08)	0.06 (0.02)	0.24 (0.13)
11F		4050		0.44 (0.11)	0.38 (0.08)	0.33 (0.00)	0.58 (0.15)	0.38 (0.10)	0.05 (0.01)	0.20 (0.06)
10F			4000	0.34 (0.10)	0.41 (0.11)	0.32 (0.00)	0.60 (0.24)	0.42 (0.15)	0.07 (0.02)	0.21 (0.12)
9F		4000		0.34 (0.12)	0.32 (0.10)	0.31 (0.00)	0.61 (0.15)	0.36 (0.12)	0.06 (0.02)	0.21 (0.13)
8F			4025	0.36 (0.14)	0.35 (0.12)	0.32 (0.00)	0.61 (0.18)	0.38 (0.15)	0.06 (0.01)	0.20 (0.12)
7F		4000		0.37 (0.16)	0.36 (0.14)	0.23 (0.00)	0.43 (0.21)	0.39 (0.18)	0.06 (0.01)	0.20 (0.12)
6F			4000	0.38 (0.19)	0.45 (0.16)	0.22 (0.00)	0.43 (0.24)	0.41 (0.21)	0.06 (0.01)	0.19 (0.12)
5F		4000		0.40 (0.21)	0.38 (0.19)	0.22 (0.00)	0.44 (0.27)	0.43 (0.24)	0.06 (0.01)	0.17 (0.12)
4F			4000	0.36 (0.19)	0.39 (0.21)	0.22 (0.00)	0.44 (0.24)	0.44 (0.27)	0.06 (0.01)	0.17 (0.11)
3F		4000		0.36 (0.20)	0.36 (0.19)	0.22 (0.00)	0.45 (0.27)	0.39 (0.24)	0.06 (0.00)	0.16 (0.11)
2F			4450	0.38 (0.22)	0.35 (0.20)	0.22 (0.00)	0.44 (0.29)	0.40 (0.27)	0.06 (0.00)	0.14 (0.11)
1F				0.43 (0.22)			0.35 (0.26)	0.48 (0.29)	0.02 (0.05)	0.27 (0.18)
			14400				7200			
			21600							

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

48525	13F	4000	0.93 (0.16)	0.70 (0.40)	0.59 (0.01)	0.83 (0.42)	0.56 (0.26)	0.08 (0.04)	0.25 (0.17)			
						0.74 (0.14)	0.58 (0.26)	0.08 (0.04)	0.34 (0.05)			
	12F	4000	0.52 (0.14)	0.65 (0.16)	0.77 (0.35)	0.40 (0.01)	0.66 (0.33)	0.58 (0.14)		0.38 (0.23)	0.32 (0.05)	
						0.49 (0.17)	0.16 (0.14)	0.11 (0.03)	0.29 (0.07)			
	11F	4050	0.63 (0.18)	0.58 (0.14)	0.71 (0.34)	0.43 (0.00)	0.65 (0.33)	0.52 (0.17)		0.32 (0.20)	0.28 (0.07)	
						0.60 (0.23)	0.28 (0.16)	0.09 (0.00)	0.33 (0.10)			
	10F	4000	0.51 (0.15)	0.57 (0.18)	0.47 (0.19)	0.25 (0.01)	0.50 (0.19)	0.18 (0.15)	0.12 (0.02)	0.39 (0.13)	0.34 (0.10)	
							0.23 (0.18)	0.54 (0.23)		0.34 (0.22)		
	9F	4000	0.50 (0.18)	0.46 (0.15)	0.48 (0.19)	0.24 (0.01)	0.50 (0.23)	0.17 (0.15)	0.13 (0.02)	0.41 (0.16)	0.39 (0.13)	
							0.39 (0.18)	0.45 (0.19)		0.35 (0.22)		
	8F	4025	0.54 (0.21)	0.47 (0.18)	0.47 (0.19)	0.24 (0.00)	0.54 (0.28)	0.19 (0.15)	0.12 (0.02)	0.44 (0.19)	0.41 (0.16)	
							0.40 (0.18)	0.48 (0.23)		0.33 (0.21)		
	7F	4000	0.54 (0.24)	0.50 (0.21)	0.42 (0.19)	0.22 (0.00)	0.57 (0.32)	0.20 (0.15)	0.13 (0.02)	0.46 (0.22)	0.44 (0.19)	
						0.36 (0.18)	0.51 (0.28)		0.32 (0.21)			
6F	4000	0.56 (0.28)	0.51 (0.24)	0.41 (0.19)	0.22 (0.00)	0.60 (0.36)	0.21 (0.16)	0.13 (0.01)	0.48 (0.26)	0.47 (0.22)		
						0.37 (0.18)	0.54 (0.32)		0.31 (0.21)			
5F	4000	0.58 (0.31)	0.53 (0.28)	0.40 (0.19)	0.22 (0.00)	0.64 (0.41)	0.24 (0.16)	0.12 (0.01)	0.49 (0.29)	0.49 (0.26)		
						0.38 (0.18)	0.58 (0.36)		0.28 (0.20)			
4F	4000	0.52 (0.28)	0.55 (0.31)	0.40 (0.19)	0.22 (0.00)	0.57 (0.37)	0.17 (0.13)	0.08 (0.00)	0.41 (0.25)	0.48 (0.29)		
						0.38 (0.19)	0.62 (0.41)		0.20 (0.16)			
3F	4000	0.53 (0.31)	0.50 (0.28)	0.40 (0.19)	0.21 (0.00)	0.60 (0.41)	0.19 (0.13)	0.08 (0.00)	0.41 (0.27)	0.40 (0.25)		
						0.39 (0.19)	0.55 (0.37)		0.19 (0.15)			
2F	4450	0.56 (0.33)	0.51 (0.31)	0.38 (0.18)	0.21 (0.00)	0.65 (0.45)	0.22 (0.14)	0.08 (0.01)	0.42 (0.30)	0.41 (0.27)		
						0.41 (0.19)	0.57 (0.41)		0.17 (0.15)			
1F			0.59 (0.33)	0.27 (0.27)	0.38 (0.04)	0.47 (0.35)	0.67 (0.45)	0.33 (0.22)	0.03 (0.08)	0.02 (0.05)	0.40 (0.30)	
			14400				7200					
			21600									

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

13F	48525	4000	0.87 (0.16)	0.70 (0.40)	0.59 (0.01)	0.82 (0.42)	0.63 (0.14)	0.56 (0.26)	0.08 (0.04)	0.25 (0.17)			
12F			4000	0.49 (0.14)	0.60 (0.16)	0.40 (0.01)	0.66 (0.33)	0.41 (0.17)	0.49 (0.14)	0.20 (0.17)	0.13 (0.02)	0.25 (0.08)	0.26 (0.05)
11F		4050		0.60 (0.19)	0.54 (0.14)	0.43 (0.00)	0.65 (0.33)	0.52 (0.25)	0.44 (0.17)	0.32 (0.19)	0.11 (0.00)	0.29 (0.11)	0.24 (0.08)
10F			4000	0.48 (0.16)	0.54 (0.19)	0.48 (0.19)	0.37 (0.18)	0.42 (0.21)	0.47 (0.25)	0.23 (0.18)	0.14 (0.02)	0.35 (0.15)	0.29 (0.11)
9F		4000		0.48 (0.19)	0.43 (0.16)	0.49 (0.19)	0.24 (0.01)	0.45 (0.25)	0.38 (0.18)	0.22 (0.18)	0.14 (0.02)	0.38 (0.18)	0.35 (0.15)
8F			4025	0.52 (0.22)	0.45 (0.19)	0.48 (0.19)	0.24 (0.01)	0.50 (0.30)	0.43 (0.25)	0.24 (0.18)	0.14 (0.01)	0.41 (0.22)	0.38 (0.18)
7F		4000		0.53 (0.26)	0.48 (0.22)	0.42 (0.19)	0.22 (0.01)	0.54 (0.35)	0.35 (0.18)	0.47 (0.30)	0.24 (0.18)	0.14 (0.01)	0.45 (0.26)
6F			4000	0.55 (0.30)	0.50 (0.26)	0.42 (0.19)	0.22 (0.00)	0.58 (0.40)	0.36 (0.18)	0.52 (0.35)	0.26 (0.19)	0.14 (0.01)	0.48 (0.29)
5F		4000		0.59 (0.33)	0.53 (0.30)	0.41 (0.19)	0.22 (0.00)	0.63 (0.45)	0.37 (0.18)	0.57 (0.40)	0.29 (0.20)	0.14 (0.00)	0.50 (0.33)
4F			4000	0.53 (0.30)	0.56 (0.33)	0.40 (0.19)	0.21 (0.00)	0.57 (0.40)	0.38 (0.18)	0.62 (0.45)	0.21 (0.15)	0.10 (0.00)	0.43 (0.29)
3F		4000		0.54 (0.32)	0.51 (0.30)	0.40 (0.19)	0.21 (0.00)	0.61 (0.44)	0.39 (0.19)	0.56 (0.40)	0.23 (0.16)	0.09 (0.00)	0.44 (0.32)
2F			4450	0.57 (0.35)	0.52 (0.32)	0.38 (0.18)	0.21 (0.00)	0.68 (0.49)	0.41 (0.19)	0.59 (0.44)	0.25 (0.17)	0.09 (0.01)	0.46 (0.34)
1F				0.61 (0.35)	0.27 (0.27)	0.38 (0.04)	0.47 (0.35)	0.70 (0.49)	0.33 (0.22)	0.03 (0.08)	0.03 (0.05)	0.45 (0.34)	
			14400				7200						
			21600										

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

13F	48525	4000	0.87 (0.16)	0.70 (0.40)	0.59 (0.01)	0.82 (0.42)	0.67 (0.14)	0.53 (0.25)	0.08 (0.03)	0.28 (0.18)	0.35 (0.06)			
12F			4000	0.48 (0.14)	0.60 (0.16)	0.40 (0.01)	0.65 (0.33)	0.44 (0.17)	0.52 (0.13)	0.11 (0.03)	0.40 (0.20)	0.32 (0.06)		
11F				0.60 (0.19)	0.54 (0.14)	0.43 (0.01)	0.65 (0.33)	0.55 (0.24)	0.48 (0.17)	0.24 (0.16)	0.09 (0.01)	0.34 (0.18)	0.28 (0.07)	
10F			4000	0.48 (0.16)	0.54 (0.19)	0.25 (0.01)	0.37 (0.18)	0.44 (0.20)	0.49 (0.24)	0.14 (0.14)	0.12 (0.03)	0.36 (0.20)	0.33 (0.10)	
9F				0.48 (0.19)	0.42 (0.16)	0.24 (0.01)	0.38 (0.18)	0.47 (0.25)	0.41 (0.20)	0.13 (0.14)	0.12 (0.03)	0.36 (0.20)	0.38 (0.13)	
8F			4025	0.52 (0.22)	0.45 (0.19)	0.24 (0.01)	0.39 (0.18)	0.52 (0.29)	0.45 (0.25)	0.16 (0.15)	0.12 (0.02)	0.43 (0.19)	0.40 (0.16)	
7F				0.53 (0.26)	0.48 (0.22)	0.22 (0.00)	0.35 (0.18)	0.55 (0.34)	0.49 (0.29)	0.17 (0.15)	0.12 (0.02)	0.45 (0.22)	0.43 (0.19)	
6F			4000	0.55 (0.30)	0.50 (0.26)	0.22 (0.00)	0.36 (0.18)	0.59 (0.39)	0.53 (0.34)	0.18 (0.15)	0.12 (0.02)	0.47 (0.26)	0.46 (0.22)	
5F				0.58 (0.33)	0.53 (0.30)	0.41 (0.19)	0.22 (0.00)	0.64 (0.44)	0.37 (0.18)	0.58 (0.39)	0.22 (0.16)	0.12 (0.01)	0.48 (0.28)	0.48 (0.26)
4F			4000	0.53 (0.30)	0.55 (0.33)	0.40 (0.19)	0.22 (0.00)	0.57 (0.39)	0.38 (0.18)	0.62 (0.44)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.41 (0.25)	0.48 (0.28)
3F				0.54 (0.32)	0.50 (0.30)	0.40 (0.19)	0.21 (0.00)	0.61 (0.43)	0.39 (0.19)	0.56 (0.39)	0.18 (0.13)	0.07 (0.00)	0.40 (0.27)	0.39 (0.25)
2F			4450	0.58 (0.35)	0.52 (0.32)	0.38 (0.18)	0.21 (0.00)	0.67 (0.47)	0.41 (0.19)	0.59 (0.43)	0.21 (0.14)	0.07 (0.01)	0.41 (0.29)	0.40 (0.27)
1F	0.61 (0.35)	0.27 (0.27)		0.38 (0.04)	0.47 (0.35)	0.69 (0.47)	0.33 (0.22)	0.03 (0.08)	0.02 (0.05)	0.40 (0.29)				
			14400				7200							
			21600											

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

13F	48525	4000	0.92 (0.16)	0.70 (0.40)	0.59 (0.01)	0.82 (0.42)	0.75 (0.14)	0.52 (0.25)	0.08 (0.03)	0.28 (0.18)	0.35 (0.06)		
12F			4000	0.52 (0.14)	0.65 (0.16)	0.77 (0.35)	0.40 (0.01)	0.51 (0.17)	0.65 (0.33)	0.60 (0.14)	0.38 (0.20)	0.30 (0.06)	
11F		4050		0.63 (0.18)	0.57 (0.14)	0.71 (0.34)	0.43 (0.00)	0.61 (0.23)	0.65 (0.33)	0.54 (0.17)	0.31 (0.17)	0.24 (0.06)	
10F			4000	0.51 (0.15)	0.57 (0.18)	0.47 (0.19)	0.25 (0.01)	0.51 (0.19)	0.37 (0.18)	0.55 (0.23)	0.09 (0.11)	0.10 (0.03)	0.34 (0.19)
9F		4000		0.50 (0.18)	0.45 (0.15)	0.48 (0.19)	0.24 (0.01)	0.51 (0.23)	0.39 (0.18)	0.46 (0.19)	0.08 (0.11)	0.10 (0.03)	0.34 (0.14)
8F			4025	0.53 (0.21)	0.47 (0.18)	0.47 (0.19)	0.25 (0.00)	0.55 (0.27)	0.39 (0.18)	0.48 (0.23)	0.11 (0.12)	0.10 (0.03)	0.36 (0.16)
7F		4000		0.54 (0.24)	0.50 (0.21)	0.42 (0.19)	0.22 (0.00)	0.57 (0.31)	0.35 (0.18)	0.52 (0.27)	0.11 (0.12)	0.10 (0.02)	0.38 (0.18)
6F			4000	0.55 (0.28)	0.51 (0.24)	0.41 (0.19)	0.22 (0.00)	0.60 (0.35)	0.37 (0.18)	0.54 (0.31)	0.13 (0.12)	0.10 (0.02)	0.39 (0.21)
5F		4000		0.58 (0.31)	0.53 (0.28)	0.40 (0.19)	0.22 (0.00)	0.64 (0.40)	0.37 (0.18)	0.58 (0.35)	0.16 (0.13)	0.10 (0.01)	0.39 (0.23)
4F			4000	0.52 (0.28)	0.55 (0.31)	0.40 (0.19)	0.22 (0.00)	0.56 (0.36)	0.38 (0.19)	0.61 (0.40)	0.12 (0.10)	0.07 (0.01)	0.33 (0.20)
3F		4000		0.53 (0.31)	0.50 (0.28)	0.40 (0.19)	0.21 (0.00)	0.59 (0.40)	0.39 (0.19)	0.54 (0.36)	0.15 (0.11)	0.06 (0.00)	0.33 (0.22)
2F			4450	0.56 (0.34)	0.51 (0.31)	0.38 (0.18)	0.21 (0.00)	0.64 (0.43)	0.41 (0.19)	0.57 (0.40)	0.18 (0.12)	0.06 (0.00)	0.33 (0.24)
1F				0.59 (0.34)	0.27 (0.27)	0.38 (0.04)	0.47 (0.35)	0.65 (0.43)	0.33 (0.22)	0.03 (0.08)	0.02 (0.05)	0.32 (0.24)	
			14400				7200						
			21600										

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

13F	48525	4000	0.61 (0.09)	0.63 (0.28)	0.43 (0.00)	0.70 (0.29)	0.26 (0.13)	0.04 (0.01)	0.17 (0.10)	
12F			4000	0.34 (0.08)	0.42 (0.09)	0.32 (0.01)	0.58 (0.24)	0.43 (0.08)	0.14 (0.06)	0.21 (0.03)
11F		4050		0.44 (0.11)	0.64 (0.25)	0.33 (0.00)	0.44 (0.14)	0.11 (0.08)	0.05 (0.01)	0.19 (0.06)
10F			4000	0.34 (0.10)	0.41 (0.11)	0.32 (0.00)	0.59 (0.24)	0.41 (0.14)	0.07 (0.01)	0.21 (0.12)
9F		4000		0.34 (0.12)	0.32 (0.10)	0.31 (0.00)	0.60 (0.15)	0.35 (0.12)	0.06 (0.02)	0.21 (0.13)
8F			4025	0.36 (0.14)	0.65 (0.25)	0.32 (0.00)	0.39 (0.18)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.25 (0.11)
7F		4000		0.37 (0.16)	0.36 (0.14)	0.23 (0.00)	0.42 (0.19)	0.38 (0.18)	0.07 (0.01)	0.27 (0.13)
6F			4000	0.38 (0.19)	0.46 (0.16)	0.22 (0.00)	0.43 (0.19)	0.40 (0.21)	0.08 (0.01)	0.28 (0.15)
5F		4000		0.40 (0.21)	0.38 (0.19)	0.22 (0.00)	0.44 (0.27)	0.42 (0.24)	0.10 (0.08)	0.29 (0.17)
4F			4000	0.36 (0.19)	0.39 (0.21)	0.22 (0.00)	0.39 (0.24)	0.44 (0.27)	0.11 (0.08)	0.24 (0.14)
3F		4000		0.36 (0.20)	0.35 (0.19)	0.22 (0.00)	0.40 (0.26)	0.39 (0.24)	0.12 (0.08)	0.24 (0.16)
2F			4450	0.38 (0.22)	0.44 (0.19)	0.22 (0.00)	0.44 (0.29)	0.13 (0.09)	0.06 (0.00)	0.25 (0.17)
1F					0.43 (0.22)		0.35 (0.26)	0.48 (0.29)		0.02 (0.05)
			14400				7200			
			21600							



A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

(2) 短期荷重時断面検定比図

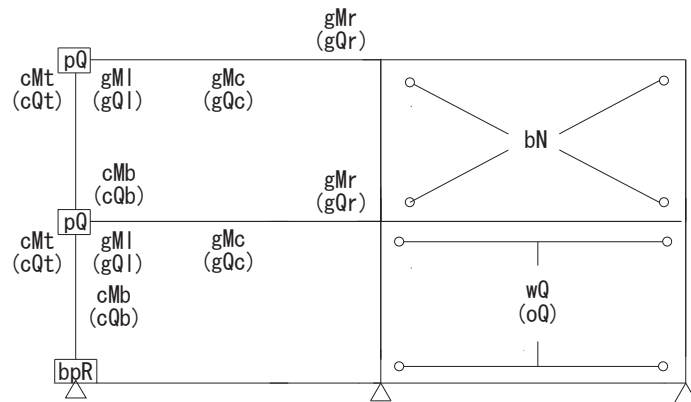

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

13F	48525	4000	0.59 (0.04)	0.36 (0.14)	0.07 (0.07)	0.17 (0.08)	0.31 (0.07)	0.37 (0.15)	0.05 (0.08)	0.31 (0.07)	0.34 (0.14)	0.03 (0.07)	0.31 (0.07)	0.34 (0.15)	0.05 (0.08)	0.31 (0.07)	0.37 (0.15)	0.17 (0.09)	0.07 (0.07)	0.59 (0.04)	0.36 (0.14)
			0.37 (0.04)	0.47 (0.14)	0.60 (0.07)	0.60 (0.31)	0.60 (0.07)	0.60 (0.14)	0.62 (0.27)	0.60 (0.07)	0.64 (0.23)	0.59 (0.07)	0.65 (0.28)	0.37 (0.04)							
12F		4000	0.44 (0.08)	0.66 (0.22)	0.06 (0.14)	0.42 (0.11)	0.65 (0.23)	0.04 (0.15)	0.42 (0.11)	0.62 (0.22)	0.03 (0.14)	0.42 (0.11)	0.61 (0.22)	0.04 (0.15)	0.42 (0.11)	0.66 (0.14)	0.47 (0.14)	0.06 (0.14)	0.44 (0.08)	0.65 (0.08)	0.37 (0.04)
11F		4050	0.52 (0.11)	0.86 (0.28)	0.07 (0.19)	0.52 (0.15)	0.80 (0.28)	0.04 (0.19)	0.51 (0.15)	0.77 (0.27)	0.03 (0.18)	0.50 (0.15)	0.76 (0.27)	0.04 (0.19)	0.52 (0.15)	0.64 (0.21)	0.07 (0.19)	0.52 (0.11)	0.86 (0.11)	0.40 (0.08)	
10F		4000	0.43 (0.10)	0.65 (0.23)	0.04 (0.17)	0.42 (0.13)	0.63 (0.22)	0.03 (0.15)	0.37 (0.12)	0.64 (0.22)	0.02 (0.15)	0.37 (0.12)	0.62 (0.22)	0.03 (0.15)	0.42 (0.13)	0.53 (0.17)	0.04 (0.17)	0.43 (0.10)	0.64 (0.23)	0.52 (0.11)	
9F		4000	0.48 (0.13)	0.73 (0.26)	0.04 (0.19)	0.46 (0.15)	0.71 (0.24)	0.03 (0.17)	0.42 (0.16)	0.70 (0.24)	0.02 (0.17)	0.42 (0.16)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.46 (0.15)	0.62 (0.20)	0.04 (0.19)	0.48 (0.13)	0.73 (0.26)	0.39 (0.10)	
8F		4025	0.51 (0.16)	0.78 (0.27)	0.04 (0.21)	0.49 (0.18)	0.76 (0.26)	0.03 (0.19)	0.47 (0.19)	0.77 (0.26)	0.02 (0.19)	0.47 (0.19)	0.75 (0.25)	0.03 (0.18)	0.49 (0.18)	0.67 (0.22)	0.04 (0.21)	0.51 (0.16)	0.78 (0.27)	0.47 (0.13)	
7F		4000	0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.04 (0.20)	0.51 (0.22)	0.72 (0.26)	0.02 (0.20)	0.54 (0.24)	0.69 (0.26)	0.02 (0.19)	0.54 (0.23)	0.69 (0.26)	0.02 (0.20)	0.51 (0.22)	0.63 (0.22)	0.05 (0.20)	0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.51 (0.16)	
6F		4000	0.56 (0.23)	0.79 (0.28)	0.04 (0.21)	0.56 (0.26)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.57 (0.28)	0.68 (0.27)	0.02 (0.20)	0.57 (0.28)	0.73 (0.27)	0.02 (0.21)	0.56 (0.26)	0.66 (0.23)	0.04 (0.21)	0.56 (0.23)	0.78 (0.27)	0.49 (0.19)	
5F		4000	0.61 (0.26)	0.83 (0.29)	0.04 (0.22)	0.60 (0.30)	0.78 (0.28)	0.02 (0.21)	0.61 (0.32)	0.77 (0.28)	0.02 (0.21)	0.61 (0.32)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.60 (0.30)	0.70 (0.25)	0.04 (0.22)	0.61 (0.26)	0.83 (0.29)	0.54 (0.23)	
4F		4000	0.53 (0.24)	0.86 (0.30)	0.04 (0.23)	0.53 (0.27)	0.80 (0.29)	0.02 (0.22)	0.53 (0.29)	0.79 (0.29)	0.01 (0.22)	0.53 (0.29)	0.78 (0.29)	0.02 (0.22)	0.53 (0.27)	0.73 (0.27)	0.04 (0.23)	0.53 (0.24)	0.85 (0.30)	0.61 (0.26)	
3F		4000	0.56 (0.27)	0.86 (0.30)	0.04 (0.23)	0.54 (0.30)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.32)	0.79 (0.29)	0.01 (0.22)	0.54 (0.32)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.30)	0.74 (0.28)	0.04 (0.23)	0.56 (0.27)	0.86 (0.30)	0.54 (0.24)	
2F		4450	0.50 (0.29)	0.79 (0.28)	0.04 (0.21)	0.69 (0.33)	0.71 (0.26)	0.02 (0.19)	0.46 (0.35)	0.70 (0.26)	0.01 (0.19)	0.46 (0.35)	0.70 (0.26)	0.02 (0.19)	0.45 (0.33)	0.69 (0.27)	0.04 (0.21)	0.50 (0.29)	0.78 (0.28)	0.59 (0.27)	
1F		0.81 (0.29)	0.25 (0.36)	0.06 (0.30)	0.21 (0.39)	0.89 (0.33)	0.18 (0.29)	0.02 (0.20)	0.19 (0.31)	0.02 (0.22)	0.19 (0.31)	0.91 (0.35)	0.02 (0.22)	0.19 (0.35)	0.91 (0.35)	0.18 (0.29)	0.89 (0.33)	0.25 (0.36)	0.81 (0.29)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
			36000																		
			1		2		3		4		5		6								
			A フレーム (S=1/272)																		

13F	48525	4000	0.62 (0.06)	0.45 (0.19)	0.10 (0.08)	0.37 (0.09)	0.18 (0.12)	0.44 (0.20)	0.08 (0.08)	0.35 (0.09)	0.39 (0.19)	0.38 (0.18)	0.06 (0.08)	0.37 (0.09)	0.41 (0.19)	0.40 (0.20)	0.08 (0.09)	0.37 (0.09)	0.45 (0.20)	0.17 (0.12)	0.10 (0.07)	0.61 (0.06)	0.44 (0.19)
			0.46 (0.06)	0.53 (0.16)	0.60 (0.09)	0.66 (0.26)	0.54 (0.09)	0.71 (0.27)	0.56 (0.09)	0.75 (0.28)	0.61 (0.09)	0.78 (0.27)	0.45 (0.06)										
12F		4000	0.54 (0.09)	0.79 (0.28)	0.08 (0.17)	0.49 (0.14)	0.74 (0.27)	0.06 (0.16)	0.48 (0.14)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.49 (0.14)	0.67 (0.26)	0.06 (0.17)	0.49 (0.14)	0.51 (0.16)	0.08 (0.16)	0.53 (0.09)	0.78 (0.27)	0.45 (0.06)			
11F		4050	0.62 (0.14)	1.00 (0.33)	0.10 (0.21)	0.60 (0.19)	0.89 (0.32)	0.06 (0.20)	0.57 (0.19)	0.83 (0.30)	0.05 (0.20)	0.58 (0.19)	0.83 (0.31)	0.06 (0.21)	0.59 (0.19)	0.68 (0.23)	0.10 (0.21)	0.61 (0.14)	0.98 (0.33)	0.51 (0.09)			
10F		4000	0.46 (0.13)	0.74 (0.27)	0.05 (0.19)	0.50 (0.16)	0.71 (0.26)	0.04 (0.17)	0.44 (0.16)	0.69 (0.25)	0.03 (0.17)	0.44 (0.15)	0.68 (0.25)	0.04 (0.17)	0.49 (0.16)	0.57 (0.18)	0.05 (0.18)	0.45 (0.12)	0.73 (0.26)	0.59 (0.14)			
9F		4000	0.50 (0.16)	0.84 (0.30)	0.05 (0.22)	0.54 (0.19)	0.80 (0.28)	0.04 (0.19)	0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.03 (0.19)	0.50 (0.18)	0.76 (0.27)	0.04 (0.19)	0.54 (0.18)	0.67 (0.22)	0.05 (0.21)	0.50 (0.16)	0.83 (0.30)	0.41 (0.12)			
8F		4025	0.54 (0.20)	0.90 (0.32)	0.05 (0.23)	0.59 (0.21)	0.86 (0.30)	0.04 (0.21)	0.56 (0.22)	0.85 (0.30)	0.03 (0.21)	0.56 (0.22)	0.83 (0.29)	0.04 (0.21)	0.58 (0.21)	0.73 (0.24)	0.05 (0.23)	0.53 (0.19)	0.89 (0.32)	0.48 (0.16)			
7F		4000	0.52 (0.23)	0.90 (0.32)	0.06 (0.23)	0.63 (0.25)	0.82 (0.31)	0.03 (0.22)	0.65 (0.26)	0.77 (0.29)	0.02 (0.21)	0.65 (0.26)	0.77 (0.30)	0.03 (0.22)	0.62 (0.24)	0.70 (0.25)	0.06 (0.23)	0.51 (0.23)	0.89 (0.31)	0.53 (0.19)			
6F		4000	0.58 (0.27)	0.93 (0.33)	0.05 (0.24)	0.67 (0.28)	0.87 (0.32)	0.03 (0.24)	0.68 (0.29)	0.83 (0.31)	0.02 (0.23)	0.68 (0.29)	0.83 (0.31)	0.03 (0.24)	0.66 (0.27)	0.74 (0.27)	0.05 (0.24)	0.58 (0.27)	0.92 (0.33)	0.51 (0.23)			
5F		4000	0.63 (0.31)	0.97 (0.35)	0.06 (0.25)	0.72 (0.31)	0.89 (0.33)	0.03 (0.24)	0.73 (0.33)	0.86 (0.32)	0.02 (0.24)	0.73 (0.32)	0.86 (0.33)	0.03 (0.24)	0.71 (0.30)	0.79 (0.29)	0.06 (0.25)	0.63 (0.31)	0.97 (0.34)	0.56 (0.27)			
4F		4000	0.56 (0.28)	0.99 (0.35)	0.06 (0.26)	0.62 (0.27)	0.90 (0.34)	0.03 (0.25)	0.63 (0.29)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.63 (0.28)	0.88 (0.33)	0.03 (0.25)	0.61 (0.26)	0.80 (0.31)	0.06 (0.26)	0.56 (0.28)	0.98 (0.35)	0.62 (0.31)			
3F		4000	0.59 (0.32)	0.98 (0.35)	0.05 (0.26)	0.64 (0.30)	0.89 (0.33)	0.02 (0.24)	0.66 (0.32)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.65 (0.31)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.63 (0.29)	0.82 (0.32)	0.05 (0.26)	0.59 (0.31)	0.97 (0.35)	0.56 (0.28)			
2F		4450	0.56 (0.35)	0.89 (0.32)	0.05 (0.23)	0.56 (0.32)	0.79 (0.30)	0.02 (0.21)	0.58 (0.34)	0.79 (0.30)	0.02 (0.21)	0.57 (0.33)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.55 (0.31)	0.77 (0.31)	0.05 (0.23)	0.55 (0.35)	0.89 (0.32)	0.61 (0.31)			
1F		0.84 (0.35)	0.24 (0.44)	0.94 (0.32)	0.20 (0.32)	0.96 (0.34)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.20 (0.32)	0.93 (0.31)	0.27 (0.40)	0.83 (0.35)					
		0.27 (0.40)	0.08 (0.33)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.21 (0.34)	0.03 (0.23)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.24 (0.44)	0.08 (0.33)						
		7200				7200				7200				7200				7200					
		36000																					
		1	2				3				4				5				6				
		B フレーム (S=1/272)																					

13F	48525	4000	0.19 (0.03)	0.35 (0.15)	0.08 (0.06)	0.17 (0.11)	0.27 (0.05)	0.36 (0.16)	0.06 (0.07)	0.29 (0.14)	0.25 (0.05)	0.27 (0.13)	0.05 (0.06)	0.33 (0.15)	0.29 (0.05)	0.41 (0.17)	0.26 (0.05)	0.17 (0.11)	0.08 (0.04)	0.16 (0.03)	0.29 (0.13)
			0.24 (0.03)	0.44 (0.11)	0.35 (0.05)	0.54 (0.22)	0.35 (0.05)	0.64 (0.24)	0.36 (0.05)	0.51 (0.15)	0.33 (0.05)	0.51 (0.14)	0.23 (0.03)								
12F		4000	0.20 (0.05)	0.56 (0.15)	0.03 (0.11)	0.35 (0.08)	0.62 (0.24)	0.06 (0.13)	0.34 (0.08)	0.53 (0.22)	0.06 (0.14)	0.34 (0.07)	0.43 (0.13)	0.02 (0.11)	0.29 (0.06)	0.41 (0.11)	0.03 (0.10)	0.19 (0.04)	0.23 (0.03)		
			0.30 (0.05)	0.59 (0.15)	0.41 (0.08)	0.70 (0.27)	0.42 (0.08)	0.80 (0.29)	0.40 (0.07)	0.63 (0.18)	0.37 (0.06)	0.67 (0.19)	0.29 (0.04)								
11F		4050	0.26 (0.07)	0.72 (0.20)	0.04 (0.15)	0.44 (0.11)	0.78 (0.28)	0.06 (0.17)	0.44 (0.11)	0.69 (0.26)	0.06 (0.18)	0.43 (0.10)	0.55 (0.16)	0.02 (0.13)	0.37 (0.09)	0.56 (0.16)	0.04 (0.14)	0.25 (0.07)			
			0.43 (0.07)	0.44 (0.12)	0.57 (0.11)	0.46 (0.17)	0.57 (0.11)	0.52 (0.19)	0.57 (0.10)	0.48 (0.13)	0.51 (0.09)	0.52 (0.13)	0.41 (0.07)								
10F		4000	0.37 (0.10)	0.55 (0.14)	0.04 (0.11)	0.59 (0.13)	0.51 (0.18)	0.04 (0.12)	0.61 (0.14)	0.45 (0.17)	0.03 (0.12)	0.59 (0.13)	0.42 (0.12)	0.01 (0.10)	0.52 (0.12)	0.42 (0.11)	0.03 (0.10)	0.36 (0.10)	0.41 (0.07)		
			0.39 (0.10)	0.47 (0.12)	0.59 (0.13)	0.49 (0.18)	0.60 (0.14)	0.55 (0.19)	0.59 (0.13)	0.50 (0.14)	0.52 (0.12)	0.55 (0.14)	0.37 (0.10)								
9F		4000	0.48 (0.13)	0.58 (0.15)	0.04 (0.12)	0.67 (0.17)	0.54 (0.19)	0.04 (0.13)	0.68 (0.19)	0.48 (0.18)	0.03 (0.13)	0.66 (0.17)	0.45 (0.13)	0.01 (0.10)	0.59 (0.15)	0.45 (0.12)	0.03 (0.11)	0.46 (0.12)	0.37 (0.10)		
			0.46 (0.13)	0.52 (0.14)	0.66 (0.17)	0.53 (0.19)	0.67 (0.19)	0.59 (0.21)	0.65 (0.17)	0.53 (0.14)	0.58 (0.15)	0.60 (0.16)	0.44 (0.12)								
8F		4025	0.52 (0.16)	0.64 (0.16)	0.04 (0.13)	0.70 (0.21)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.23)	0.52 (0.19)	0.03 (0.14)	0.69 (0.21)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.61 (0.18)	0.50 (0.14)	0.04 (0.12)	0.50 (0.15)	0.44 (0.12)		
			0.52 (0.16)	0.51 (0.13)	0.71 (0.21)	0.53 (0.19)	0.73 (0.23)	0.59 (0.21)	0.70 (0.21)	0.53 (0.14)	0.62 (0.18)	0.60 (0.16)	0.50 (0.15)								
7F		4000	0.54 (0.19)	0.63 (0.16)	0.04 (0.13)	0.69 (0.25)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.27)	0.53 (0.19)	0.03 (0.14)	0.68 (0.25)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.61 (0.22)	0.50 (0.14)	0.03 (0.12)	0.52 (0.18)	0.50 (0.15)		
	0.54 (0.19)		0.52 (0.14)	0.69 (0.25)	0.54 (0.20)	0.73 (0.27)	0.59 (0.21)	0.69 (0.25)	0.52 (0.14)	0.62 (0.22)	0.61 (0.16)	0.52 (0.18)									
6F	4000	0.61 (0.22)	0.63 (0.16)	0.04 (0.13)	0.75 (0.29)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.78 (0.32)	0.53 (0.19)	0.03 (0.14)	0.75 (0.29)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.67 (0.25)	0.51 (0.14)	0.03 (0.12)	0.59 (0.21)	0.52 (0.18)			
		0.61 (0.22)	0.54 (0.15)	0.75 (0.29)	0.56 (0.20)	0.78 (0.32)	0.61 (0.21)	0.75 (0.29)	0.53 (0.14)	0.67 (0.25)	0.65 (0.17)	0.59 (0.21)									
5F	4000	0.63 (0.25)	0.66 (0.17)	0.04 (0.13)	0.80 (0.33)	0.60 (0.21)	0.03 (0.14)	0.83 (0.37)	0.56 (0.20)	0.03 (0.14)	0.80 (0.33)	0.50 (0.14)	0.01 (0.11)	0.72 (0.29)	0.54 (0.16)	0.04 (0.13)	0.61 (0.25)	0.59 (0.21)			
		0.63 (0.25)	0.60 (0.17)	0.83 (0.33)	0.63 (0.22)	0.85 (0.37)	0.67 (0.23)	0.83 (0.33)	0.57 (0.16)	0.75 (0.29)	0.70 (0.18)	0.61 (0.25)									
4F	4000	0.52 (0.22)	0.71 (0.18)	0.04 (0.14)	0.59 (0.30)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.61 (0.33)	0.62 (0.22)	0.03 (0.16)	0.57 (0.30)	0.54 (0.15)	0.01 (0.12)	0.48 (0.26)	0.60 (0.17)	0.03 (0.14)	0.51 (0.22)	0.61 (0.25)			
		0.52 (0.22)	0.63 (0.18)	0.74 (0.30)	0.67 (0.23)	0.77 (0.33)	0.71 (0.24)	0.74 (0.30)	0.59 (0.16)	0.67 (0.26)	0.73 (0.19)	0.51 (0.22)									
3F	4000	0.52 (0.25)	0.73 (0.19)	0.03 (0.15)	0.57 (0.35)	0.69 (0.24)	0.03 (0.16)	0.60 (0.38)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.56 (0.34)	0.57 (0.16)	0.01 (0.13)	0.47 (0.30)	0.65 (0.19)	0.03 (0.15)	0.51 (0.24)	0.51 (0.22)			
		0.54 (0.25)	0.59 (0.17)	0.78 (0.35)	0.60 (0.21)	0.82 (0.38)	0.63 (0.22)	0.78 (0.34)	0.52 (0.14)	0.70 (0.30)	0.68 (0.18)	0.53 (0.24)									
2F	4450	0.50 (0.27)	0.68 (0.18)	0.03 (0.14)	0.50 (0.39)	0.61 (0.21)	0.03 (0.14)	0.52 (0.42)	0.61 (0.22)	0.03 (0.15)	0.49 (0.38)	0.51 (0.14)	0.01 (0.11)	0.42 (0.34)	0.61 (0.18)	0.03 (0.14)	0.49 (0.27)	0.53 (0.24)			
		0.73 (0.27)	0.13 (0.25)	0.89 (0.39)	0.11 (0.19)	0.94 (0.42)	0.12 (0.20)	0.89 (0.38)	0.11 (0.15)	0.82 (0.34)	0.13 (0.22)	0.72 (0.27)									
1F			0.13 (0.22)	0.05 (0.16)	0.11 (0.19)	0.02 (0.10)	0.12 (0.20)	0.02 (0.11)	0.11 (0.15)	0.02 (0.10)	0.13 (0.25)	0.05 (0.16)									
			7200	7200	7200	7200	7200														
			36000																		
			C フレーム (S=1/272)																		

13F	48525	4000	0.59 (0.09)	0.65 (0.22)	0.29 (0.03)	0.70 (0.23)	0.30 (0.13)	0.04 (0.04)	0.27 (0.11)		
12F			0.44 (0.09)	0.37 (0.09)	0.22 (0.05)	0.77 (0.22)	0.46 (0.10)	0.35 (0.14)	0.05 (0.10)	0.53 (0.19)	0.24 (0.05)
11F			0.52 (0.12)	0.40 (0.09)	0.24 (0.06)	0.85 (0.23)	0.52 (0.11)	0.51 (0.19)	0.05 (0.12)	0.64 (0.22)	0.30 (0.07)
10F			0.28 (0.09)	0.52 (0.12)	0.22 (0.06)	0.87 (0.23)	0.60 (0.14)	0.50 (0.18)	0.04 (0.13)	0.64 (0.22)	0.43 (0.10)
9F			0.34 (0.12)	0.39 (0.09)	0.22 (0.06)	0.90 (0.23)	0.42 (0.11)	0.51 (0.19)	0.05 (0.13)	0.64 (0.23)	0.39 (0.11)
8F			0.37 (0.15)	0.47 (0.12)	0.22 (0.07)	0.95 (0.24)	0.49 (0.15)	0.60 (0.21)	0.05 (0.15)	0.71 (0.25)	0.46 (0.14)
7F			0.50 (0.19)	0.51 (0.15)	0.16 (0.08)	0.87 (0.22)	0.53 (0.18)	0.61 (0.21)	0.05 (0.15)	0.72 (0.25)	0.52 (0.17)
6F			0.56 (0.22)	0.49 (0.19)	0.16 (0.09)	0.91 (0.23)	0.52 (0.22)	0.66 (0.23)	0.06 (0.16)	0.75 (0.26)	0.54 (0.20)
5F			0.61 (0.25)	0.54 (0.22)	0.16 (0.09)	0.92 (0.23)	0.57 (0.26)	0.71 (0.24)	0.06 (0.17)	0.78 (0.27)	0.61 (0.23)
4F			0.53 (0.23)	0.61 (0.25)	0.16 (0.09)	0.91 (0.23)	0.63 (0.30)	0.74 (0.25)	0.05 (0.18)	0.81 (0.28)	0.63 (0.26)
3F			0.56 (0.26)	0.54 (0.23)	0.16 (0.08)	0.89 (0.23)	0.56 (0.28)	0.76 (0.26)	0.05 (0.18)	0.82 (0.28)	0.52 (0.23)
2F			0.50 (0.29)	0.59 (0.26)	0.15 (0.08)	0.84 (0.22)	0.62 (0.31)	0.72 (0.25)	0.05 (0.16)	0.77 (0.27)	0.54 (0.26)
1F			0.29 (0.31)	0.81 (0.29)	0.17 (0.16)	0.33 (0.36)	0.84 (0.34)	0.26 (0.33)	0.14 (0.23)	0.73 (0.28)	
			14400				7200				
			21600								
			A			B			C		
1 フレーム (S=1/272)											


13F	48525	4000	0.84 (0.14)	0.65 (0.30)	0.40 (0.03)	0.73 (0.31)	0.51 (0.22)	0.07 (0.06)	0.35 (0.16)				
12F			4000	0.66 (0.14)	0.85 (0.29)	0.27 (0.05)	0.77 (0.16)	0.60 (0.21)	0.07 (0.11)	0.41 (0.09)	0.35 (0.06)		
11F		4050		0.78 (0.18)	0.92 (0.30)	0.30 (0.07)	0.84 (0.20)	0.67 (0.26)	0.08 (0.13)	0.74 (0.12)	0.41 (0.09)		
10F			4000	0.66 (0.17)	0.74 (0.18)	0.85 (0.21)	0.77 (0.20)	0.79 (0.20)	0.56 (0.14)	0.11 (0.15)	0.74 (0.29)	0.57 (0.12)	
9F		4000		0.68 (0.19)	0.59 (0.17)	0.94 (0.22)	0.17 (0.08)	0.85 (0.21)	0.63 (0.18)	0.61 (0.25)	0.09 (0.14)	0.74 (0.30)	0.59 (0.15)
8F			4025	0.73 (0.23)	0.64 (0.19)	0.98 (0.22)	0.17 (0.09)	0.90 (0.22)	0.69 (0.21)	0.69 (0.28)	0.09 (0.16)	0.81 (0.22)	0.66 (0.19)
7F		4000		0.73 (0.26)	0.70 (0.23)	0.92 (0.24)	0.16 (0.10)	0.86 (0.23)	0.75 (0.24)	0.73 (0.29)	0.08 (0.17)	0.69 (0.26)	0.71 (0.22)
6F			4000	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.96 (0.24)	0.15 (0.10)	0.90 (0.24)	0.75 (0.27)	0.78 (0.30)	0.09 (0.17)	0.75 (0.30)	0.69 (0.26)
5F		4000		0.81 (0.33)	0.75 (0.30)	0.97 (0.25)	0.16 (0.10)	0.93 (0.24)	0.80 (0.30)	0.85 (0.32)	0.09 (0.18)	0.80 (0.35)	0.75 (0.30)
4F			4000	0.69 (0.29)	0.79 (0.33)	0.95 (0.24)	0.16 (0.10)	0.90 (0.24)	0.88 (0.34)	0.82 (0.32)	0.07 (0.20)	0.76 (0.32)	0.83 (0.35)
3F		4000		0.71 (0.33)	0.68 (0.29)	0.94 (0.24)	0.16 (0.10)	0.90 (0.24)	0.77 (0.30)	0.87 (0.34)	0.05 (0.21)	0.75 (0.36)	0.74 (0.32)
2F			4450	0.62 (0.35)	0.74 (0.33)	0.84 (0.22)	0.15 (0.09)	0.83 (0.34)	0.80 (0.32)	0.81 (0.32)	0.05 (0.20)	0.70 (0.40)	0.78 (0.36)
1F					0.89 (0.35)		0.36 (0.40)	0.23 (0.19)	0.43 (0.46)	0.94 (0.38)	0.03 (0.28)	0.16 (0.21)	0.89 (0.40)
			14400				7200						
			21600										

A


B

C

2 フレーム (S=1/272)

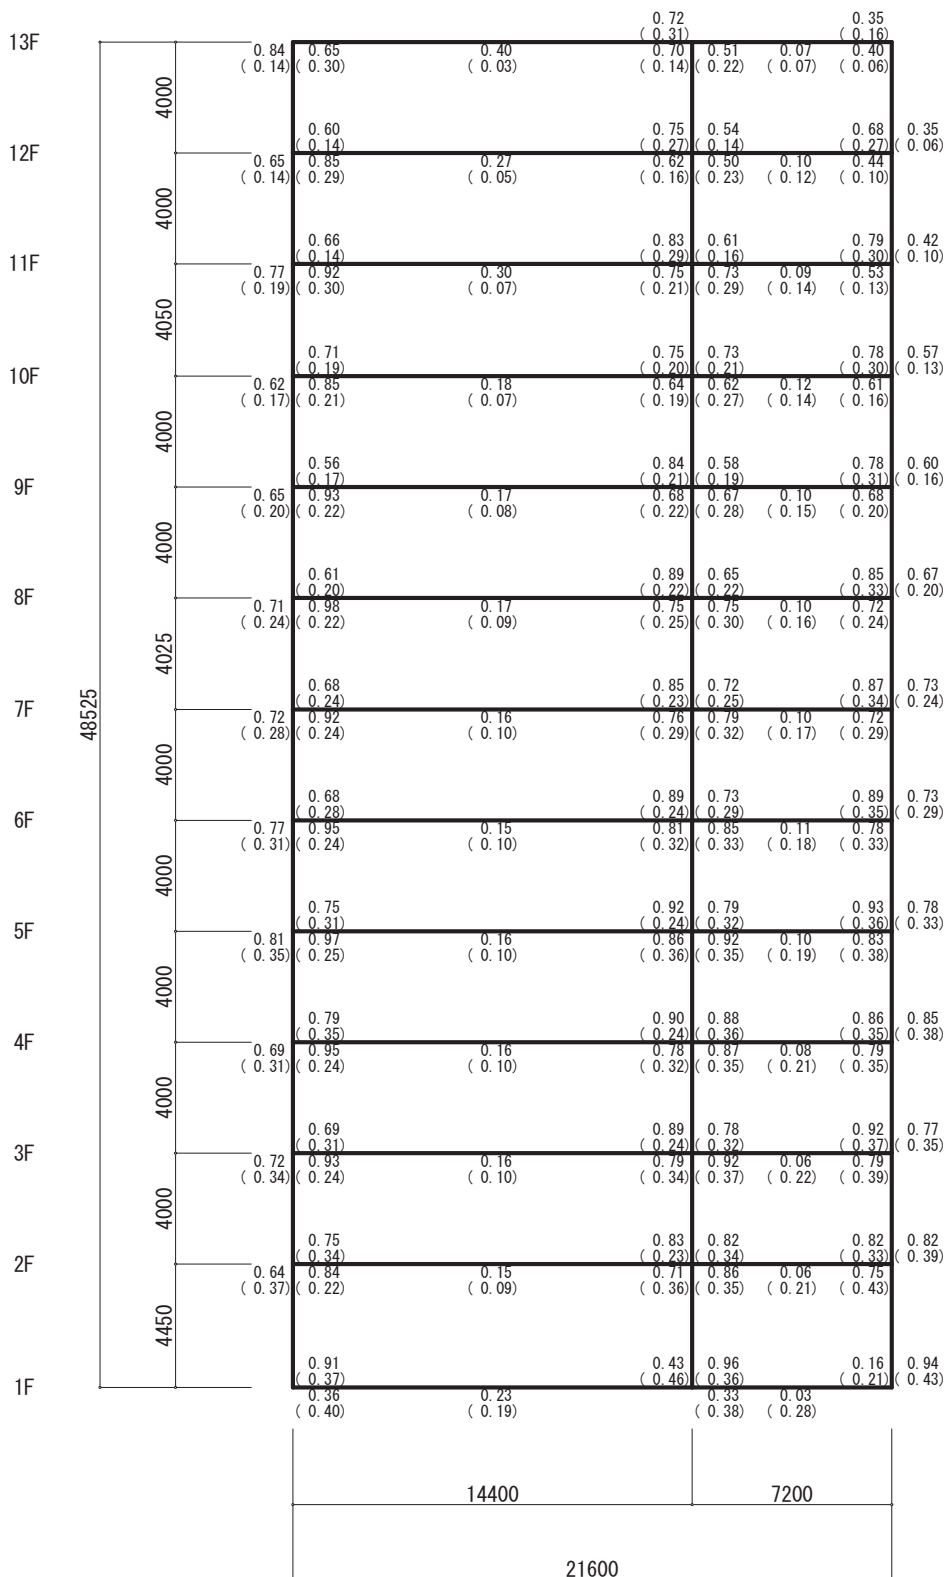

13F	48525	4000	0.84 (0.14)	0.65 (0.30)	0.40 (0.03)	0.71 (0.31)	0.49 (0.22)	0.07 (0.06)	0.37 (0.17)		
12F			4000	0.65 (0.14)	0.85 (0.29)	0.28 (0.05)	0.75 (0.27)	0.56 (0.15)	0.44 (0.20)	0.67 (0.25)	0.36 (0.07)
11F		4050		0.77 (0.19)	0.66 (0.14)	0.30 (0.07)	0.83 (0.29)	0.63 (0.16)	0.07 (0.14)	0.76 (0.27)	0.40 (0.09)
10F			4000	0.62 (0.17)	0.71 (0.19)	0.18 (0.07)	0.75 (0.20)	0.74 (0.21)	0.55 (0.24)	0.10 (0.14)	0.76 (0.28)
9F		4000		0.65 (0.20)	0.56 (0.17)	0.17 (0.08)	0.84 (0.21)	0.59 (0.19)	0.60 (0.25)	0.08 (0.15)	0.76 (0.29)
8F			4025	0.71 (0.24)	0.61 (0.20)	0.17 (0.09)	0.89 (0.22)	0.66 (0.21)	0.68 (0.27)	0.08 (0.16)	0.82 (0.30)
7F		4000		0.72 (0.28)	0.68 (0.24)	0.16 (0.10)	0.85 (0.23)	0.73 (0.25)	0.72 (0.29)	0.08 (0.17)	0.84 (0.31)
6F			4000	0.77 (0.31)	0.69 (0.28)	0.16 (0.10)	0.89 (0.24)	0.74 (0.29)	0.77 (0.30)	0.09 (0.18)	0.86 (0.32)
5F		4000		0.81 (0.35)	0.75 (0.31)	0.16 (0.10)	0.92 (0.24)	0.79 (0.32)	0.84 (0.32)	0.08 (0.19)	0.89 (0.33)
4F			4000	0.69 (0.31)	0.80 (0.35)	0.16 (0.10)	0.89 (0.24)	0.88 (0.36)	0.81 (0.32)	0.06 (0.20)	0.83 (0.33)
3F		4000		0.72 (0.34)	0.69 (0.31)	0.16 (0.10)	0.89 (0.24)	0.77 (0.31)	0.86 (0.34)	0.05 (0.21)	0.88 (0.34)
2F			4450	0.64 (0.37)	0.76 (0.34)	0.15 (0.09)	0.83 (0.22)	0.81 (0.33)	0.81 (0.32)	0.05 (0.20)	0.78 (0.31)
1F					0.91 (0.37)			0.43 (0.46)	0.96 (0.35)		0.16 (0.21)
			14400			7200					
			21600								
A						B			C		
4 フレーム (S=1/272)											

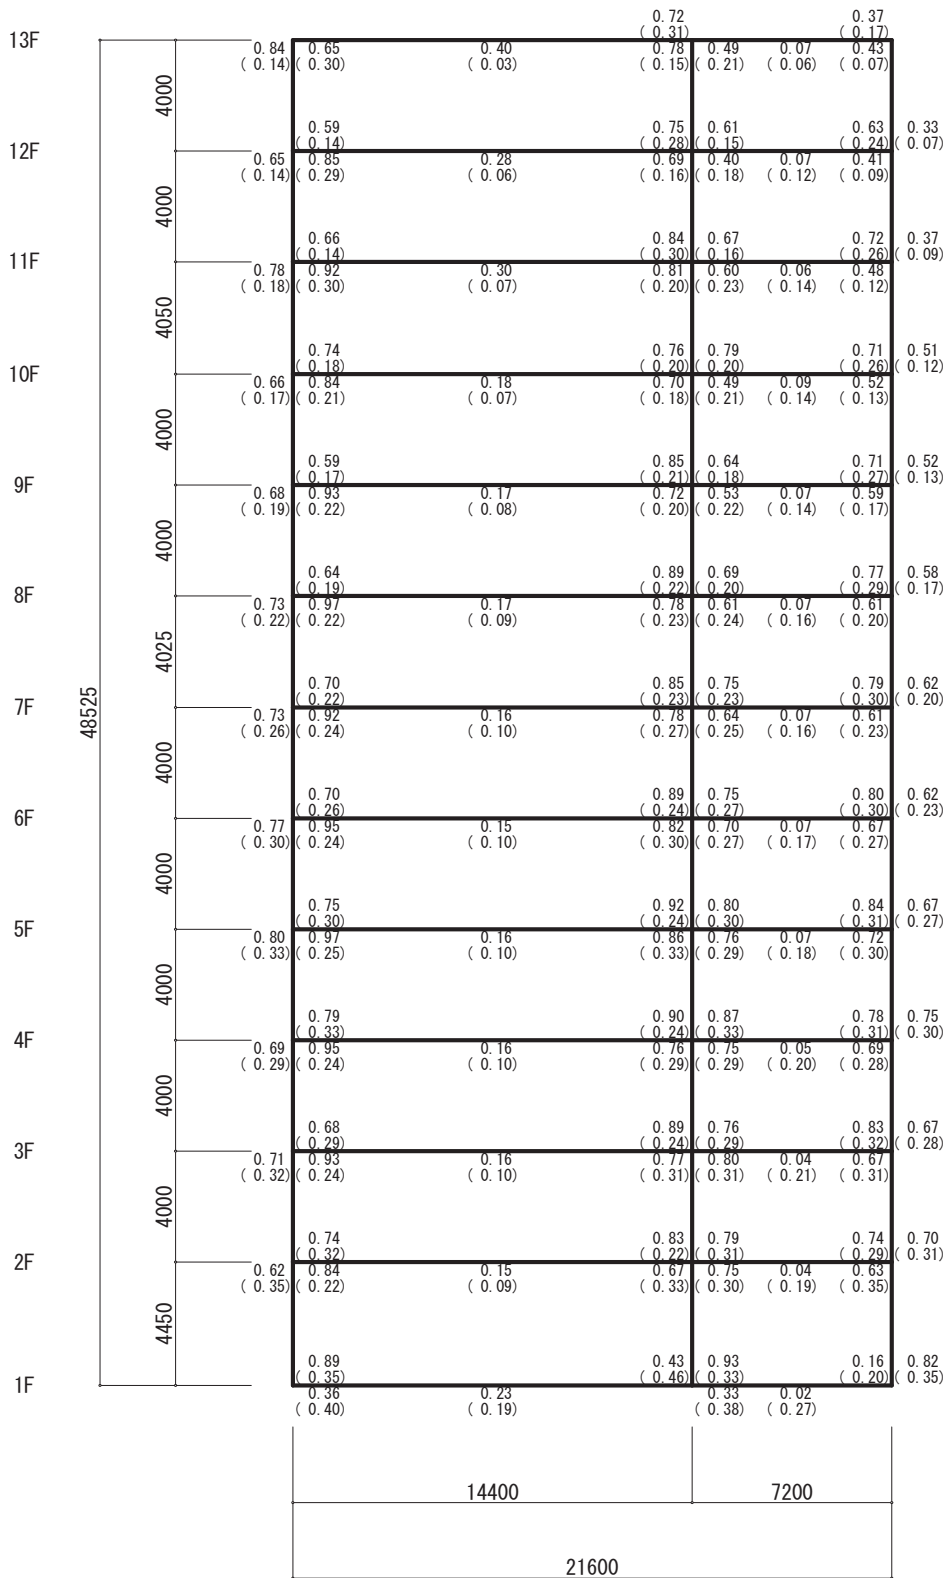

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

13F	48525	4000	0.59 (0.09)	0.66 (0.22)	0.29 (0.03)	0.69 (0.23)	0.61 (0.10)	0.30 (0.13)	0.04 (0.04)	0.27 (0.11)	0.33 (0.05)	
12F			4000	0.44 (0.09)	0.37 (0.09)	0.85 (0.22)	0.22 (0.05)	0.76 (0.21)	0.45 (0.10)	0.53 (0.19)	0.23 (0.05)	
11F				4050	0.52 (0.12)	0.40 (0.09)	0.92 (0.23)	0.24 (0.06)	0.84 (0.23)	0.51 (0.11)	0.63 (0.21)	0.29 (0.07)
10F			4000		0.27 (0.09)	0.52 (0.12)	0.93 (0.24)	0.22 (0.06)	0.34 (0.11)	0.50 (0.18)	0.04 (0.13)	0.36 (0.11)
9F				4000	0.34 (0.12)	0.39 (0.09)	0.94 (0.24)	0.22 (0.06)	0.39 (0.15)	0.51 (0.18)	0.05 (0.13)	0.46 (0.14)
8F			4025		0.37 (0.15)	0.47 (0.12)	0.99 (0.24)	0.22 (0.07)	0.43 (0.18)	0.59 (0.21)	0.05 (0.15)	0.50 (0.17)
7F				4000	0.50 (0.19)	0.51 (0.15)	0.90 (0.23)	0.16 (0.08)	0.51 (0.22)	0.60 (0.21)	0.05 (0.15)	0.52 (0.19)
6F			4000		0.56 (0.22)	0.49 (0.19)	0.93 (0.23)	0.16 (0.09)	0.58 (0.26)	0.65 (0.23)	0.06 (0.16)	0.59 (0.23)
5F				4000	0.61 (0.25)	0.54 (0.22)	0.94 (0.23)	0.16 (0.09)	0.63 (0.30)	0.70 (0.24)	0.06 (0.17)	0.61 (0.25)
4F			4000		0.53 (0.23)	0.61 (0.25)	0.92 (0.23)	0.16 (0.09)	0.56 (0.27)	0.73 (0.25)	0.05 (0.17)	0.51 (0.23)
3F				4000	0.56 (0.26)	0.54 (0.23)	0.90 (0.22)	0.16 (0.08)	0.59 (0.31)	0.75 (0.26)	0.05 (0.17)	0.51 (0.25)
2F			4450		0.50 (0.29)	0.59 (0.26)	0.83 (0.21)	0.15 (0.07)	0.55 (0.34)	0.71 (0.25)	0.05 (0.16)	0.49 (0.28)
1F				0.81 (0.29)	0.28 (0.31)	0.17 (0.15)	0.33 (0.36)	0.83 (0.34)	0.26 (0.32)	0.02 (0.23)	0.14 (0.22)	0.72 (0.28)
			14400				7200					
			21600									



A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

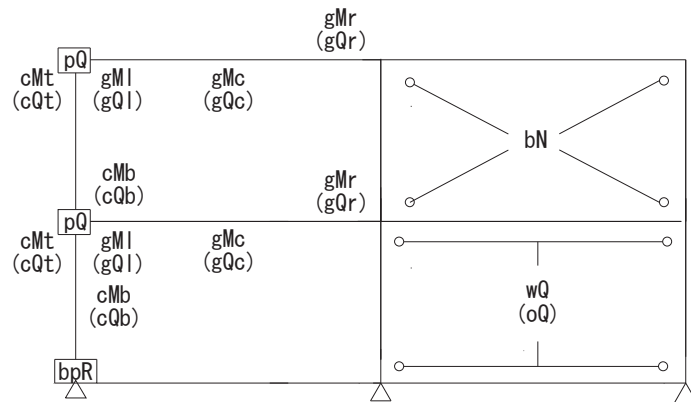

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

48525	13F	4000	0.59 (0.04)	0.36 (0.14)	0.07 (0.07)	0.17 (0.08)	0.31 (0.15)	0.37 (0.08)	0.05 (0.08)	0.31 (0.07)	0.34 (0.14)	0.03 (0.07)	0.31 (0.07)	0.34 (0.15)	0.05 (0.08)	0.31 (0.07)	0.37 (0.09)	0.07 (0.07)	0.59 (0.04)			
			0.44 (0.08)	0.66 (0.22)	0.06 (0.14)	0.42 (0.11)	0.65 (0.23)	0.04 (0.15)	0.42 (0.11)	0.60 (0.22)	0.62 (0.14)	0.42 (0.11)	0.60 (0.22)	0.64 (0.15)	0.59 (0.11)	0.42 (0.14)	0.47 (0.14)	0.06 (0.14)	0.44 (0.08)			
			0.52 (0.11)	0.86 (0.28)	0.07 (0.19)	0.52 (0.15)	0.80 (0.28)	0.04 (0.19)	0.51 (0.15)	0.77 (0.27)	0.03 (0.18)	0.50 (0.15)	0.76 (0.27)	0.04 (0.19)	0.52 (0.15)	0.64 (0.21)	0.07 (0.19)	0.52 (0.11)	0.86 (0.28)	0.40 (0.08)		
			0.43 (0.10)	0.65 (0.23)	0.04 (0.17)	0.42 (0.13)	0.63 (0.22)	0.03 (0.15)	0.37 (0.12)	0.64 (0.22)	0.71 (0.15)	0.02 (0.15)	0.37 (0.12)	0.62 (0.22)	0.71 (0.15)	0.63 (0.22)	0.74 (0.17)	0.04 (0.17)	0.43 (0.10)	0.52 (0.11)		
			0.48 (0.13)	0.73 (0.26)	0.04 (0.19)	0.46 (0.15)	0.71 (0.24)	0.03 (0.17)	0.42 (0.16)	0.70 (0.24)	0.02 (0.17)	0.42 (0.16)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.46 (0.15)	0.62 (0.20)	0.04 (0.19)	0.48 (0.13)	0.73 (0.26)	0.39 (0.10)		
			0.51 (0.16)	0.78 (0.27)	0.04 (0.21)	0.49 (0.18)	0.76 (0.26)	0.03 (0.19)	0.47 (0.19)	0.77 (0.26)	0.02 (0.19)	0.47 (0.19)	0.75 (0.25)	0.03 (0.18)	0.49 (0.18)	0.67 (0.22)	0.04 (0.21)	0.51 (0.16)	0.78 (0.27)	0.47 (0.13)		
			0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.04 (0.20)	0.51 (0.22)	0.72 (0.26)	0.02 (0.20)	0.54 (0.24)	0.69 (0.26)	0.02 (0.19)	0.54 (0.23)	0.69 (0.26)	0.02 (0.20)	0.51 (0.22)	0.63 (0.22)	0.05 (0.20)	0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.51 (0.16)		
			0.56 (0.23)	0.79 (0.28)	0.04 (0.21)	0.56 (0.26)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.57 (0.28)	0.74 (0.27)	0.02 (0.20)	0.57 (0.28)	0.73 (0.27)	0.02 (0.21)	0.56 (0.26)	0.66 (0.23)	0.04 (0.21)	0.56 (0.23)	0.78 (0.27)	0.49 (0.19)		
			0.61 (0.26)	0.83 (0.29)	0.04 (0.22)	0.60 (0.30)	0.78 (0.28)	0.02 (0.21)	0.61 (0.32)	0.77 (0.28)	0.02 (0.21)	0.61 (0.32)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.60 (0.30)	0.70 (0.25)	0.04 (0.22)	0.61 (0.26)	0.83 (0.29)	0.54 (0.23)		
			0.53 (0.24)	0.86 (0.30)	0.04 (0.23)	0.53 (0.27)	0.80 (0.29)	0.02 (0.22)	0.53 (0.29)	0.79 (0.29)	0.01 (0.22)	0.53 (0.29)	0.78 (0.29)	0.02 (0.22)	0.53 (0.27)	0.73 (0.27)	0.04 (0.23)	0.53 (0.24)	0.86 (0.30)	0.61 (0.26)		
			0.56 (0.27)	0.86 (0.30)	0.04 (0.23)	0.54 (0.30)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.32)	0.79 (0.29)	0.01 (0.22)	0.54 (0.32)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.30)	0.74 (0.28)	0.04 (0.23)	0.56 (0.27)	0.86 (0.30)	0.54 (0.24)		
			0.50 (0.29)	0.79 (0.28)	0.04 (0.21)	0.45 (0.33)	0.71 (0.26)	0.02 (0.19)	0.46 (0.35)	0.75 (0.26)	0.71 (0.26)	0.01 (0.19)	0.46 (0.35)	0.70 (0.26)	0.02 (0.19)	0.45 (0.33)	0.69 (0.27)	0.04 (0.21)	0.50 (0.29)	0.78 (0.28)	0.59 (0.27)	
			0.81 (0.29)	0.25 (0.36)	0.06 (0.30)	0.21 (0.39)	0.89 (0.33)	0.18 (0.29)	0.02 (0.20)	0.19 (0.31)	0.91 (0.35)	0.02 (0.22)	0.19 (0.31)	0.91 (0.35)	0.02 (0.20)	0.18 (0.28)	0.89 (0.33)	0.21 (0.39)	0.06 (0.30)	0.81 (0.29)	0.81 (0.29)	
			7200			7200			7200			7200			7200							
			36000																			
			1			2			3			4			5			6				
			A フレーム (S=1/272)																			

48525	13F	4000	0.62 (0.06)	0.45 (0.19)	0.10 (0.08)	0.37 (0.09)	0.18 (0.12)	0.44 (0.20)	0.08 (0.08)	0.35 (0.09)	0.39 (0.19)	0.38 (0.18)	0.06 (0.08)	0.37 (0.09)	0.41 (0.19)	0.40 (0.20)	0.08 (0.09)	0.37 (0.09)	0.45 (0.20)	0.17 (0.12)	0.10 (0.07)	0.61 (0.06)	0.44 (0.19)						
			0.46 (0.06)	0.53 (0.16)	0.60 (0.09)	0.66 (0.26)	0.54 (0.09)	0.71 (0.27)	0.56 (0.09)	0.75 (0.28)	0.61 (0.09)	0.78 (0.27)	0.45 (0.06)																
	12F	4000	0.54 (0.09)	0.79 (0.28)	0.08 (0.17)	0.49 (0.14)	0.74 (0.27)	0.06 (0.16)	0.48 (0.14)	0.67 (0.26)	0.05 (0.16)	0.49 (0.14)	0.67 (0.26)	0.06 (0.17)	0.49 (0.14)	0.51 (0.16)	0.08 (0.16)	0.53 (0.09)	0.78 (0.27)	0.45 (0.06)									
			0.52 (0.09)	0.70 (0.23)	0.67 (0.14)	0.82 (0.31)	0.61 (0.14)	0.86 (0.31)	0.63 (0.14)	0.91 (0.33)	0.67 (0.14)	0.98 (0.33)	0.51 (0.09)																
	11F	4050	0.62 (0.14)	1.00 (0.33)	0.10 (0.21)	0.60 (0.19)	0.89 (0.32)	0.06 (0.20)	0.57 (0.19)	0.83 (0.30)	0.05 (0.20)	0.58 (0.19)	0.83 (0.31)	0.06 (0.21)	0.59 (0.19)	0.68 (0.23)	0.10 (0.21)	0.61 (0.14)	0.98 (0.33)	0.51 (0.09)									
			0.60 (0.14)	0.58 (0.18)	0.79 (0.19)	0.68 (0.25)	0.73 (0.19)	0.72 (0.26)	0.74 (0.19)	0.72 (0.26)	0.79 (0.19)	0.73 (0.26)	0.59 (0.14)																
	10F	4000	0.46 (0.13)	0.74 (0.27)	0.05 (0.19)	0.50 (0.16)	0.71 (0.26)	0.04 (0.17)	0.44 (0.16)	0.69 (0.25)	0.03 (0.17)	0.44 (0.15)	0.68 (0.25)	0.04 (0.17)	0.49 (0.16)	0.57 (0.18)	0.05 (0.18)	0.45 (0.12)	0.73 (0.26)	0.59 (0.14)									
			0.42 (0.13)	0.69 (0.21)	0.63 (0.16)	0.76 (0.27)	0.58 (0.16)	0.80 (0.28)	0.59 (0.15)	0.81 (0.29)	0.64 (0.16)	0.83 (0.30)	0.41 (0.12)																
	9F	4000	0.50 (0.16)	0.84 (0.30)	0.05 (0.22)	0.54 (0.19)	0.80 (0.28)	0.04 (0.19)	0.50 (0.19)	0.77 (0.27)	0.03 (0.19)	0.50 (0.18)	0.76 (0.27)	0.04 (0.19)	0.54 (0.18)	0.67 (0.22)	0.05 (0.21)	0.50 (0.16)	0.83 (0.30)	0.41 (0.12)									
			0.49 (0.16)	0.74 (0.24)	0.69 (0.19)	0.83 (0.29)	0.65 (0.19)	0.87 (0.30)	0.66 (0.18)	0.87 (0.30)	0.69 (0.18)	0.89 (0.31)	0.48 (0.16)																
	8F	4025	0.54 (0.20)	0.90 (0.32)	0.05 (0.23)	0.59 (0.21)	0.86 (0.30)	0.04 (0.21)	0.56 (0.22)	0.85 (0.30)	0.03 (0.21)	0.56 (0.22)	0.83 (0.29)	0.04 (0.21)	0.83 (0.21)	0.73 (0.24)	0.05 (0.23)	0.53 (0.19)	0.89 (0.31)	0.48 (0.16)									
			0.53 (0.20)	0.71 (0.24)	0.75 (0.21)	0.77 (0.30)	0.72 (0.22)	0.79 (0.30)	0.73 (0.22)	0.83 (0.31)	0.75 (0.21)	0.89 (0.31)	0.53 (0.19)																
	7F	4000	0.52 (0.23)	0.90 (0.32)	0.06 (0.23)	0.63 (0.25)	0.82 (0.31)	0.03 (0.22)	0.65 (0.26)	0.77 (0.29)	0.02 (0.21)	0.65 (0.26)	0.77 (0.30)	0.03 (0.22)	0.82 (0.24)	0.70 (0.25)	0.06 (0.23)	0.51 (0.23)	0.89 (0.31)	0.53 (0.19)									
0.52 (0.23)			0.75 (0.26)	0.75 (0.25)	0.82 (0.31)	0.73 (0.26)	0.85 (0.32)	0.74 (0.26)	0.87 (0.33)	0.75 (0.24)	0.92 (0.33)	0.51 (0.23)																	
6F	4000	0.58 (0.27)	0.93 (0.33)	0.05 (0.24)	0.67 (0.28)	0.87 (0.32)	0.03 (0.24)	0.68 (0.29)	0.83 (0.31)	0.02 (0.23)	0.68 (0.29)	0.83 (0.31)	0.03 (0.24)	0.88 (0.27)	0.74 (0.27)	0.05 (0.24)	0.58 (0.27)	0.92 (0.33)	0.51 (0.23)										
		0.57 (0.27)	0.79 (0.29)	0.80 (0.28)	0.86 (0.32)	0.79 (0.29)	0.88 (0.33)	0.79 (0.29)	0.90 (0.33)	0.80 (0.27)	0.97 (0.34)	0.56 (0.27)																	
5F	4000	0.63 (0.31)	0.97 (0.35)	0.06 (0.25)	0.72 (0.31)	0.89 (0.33)	0.03 (0.24)	0.73 (0.33)	0.86 (0.32)	0.02 (0.24)	0.73 (0.32)	0.86 (0.33)	0.03 (0.24)	0.90 (0.30)	0.80 (0.29)	0.06 (0.25)	0.63 (0.31)	0.97 (0.34)	0.56 (0.27)										
		0.63 (0.31)	0.81 (0.31)	0.88 (0.31)	0.88 (0.33)	0.88 (0.33)	0.89 (0.33)	0.88 (0.32)	0.91 (0.34)	0.87 (0.30)	0.98 (0.35)	0.62 (0.31)																	
4F	4000	0.56 (0.28)	0.99 (0.35)	0.06 (0.26)	0.62 (0.27)	0.90 (0.34)	0.03 (0.25)	0.63 (0.29)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.63 (0.28)	0.88 (0.33)	0.03 (0.25)	0.91 (0.26)	0.80 (0.31)	0.06 (0.26)	0.56 (0.28)	0.98 (0.35)	0.62 (0.31)										
		0.56 (0.28)	0.81 (0.32)	0.77 (0.27)	0.87 (0.33)	0.78 (0.29)	0.89 (0.33)	0.77 (0.28)	0.90 (0.33)	0.76 (0.26)	0.97 (0.35)	0.56 (0.28)																	
3F	4000	0.59 (0.32)	0.98 (0.35)	0.05 (0.26)	0.64 (0.30)	0.89 (0.33)	0.02 (0.24)	0.66 (0.32)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.65 (0.31)	0.88 (0.33)	0.02 (0.24)	0.90 (0.29)	0.82 (0.32)	0.05 (0.26)	0.59 (0.31)	0.97 (0.35)	0.56 (0.28)										
		0.62 (0.32)	0.77 (0.31)	0.80 (0.30)	0.78 (0.30)	0.82 (0.32)	0.79 (0.30)	0.81 (0.31)	0.79 (0.30)	0.81 (0.31)	0.89 (0.32)	0.61 (0.31)																	
2F	4450	0.56 (0.35)	0.89 (0.32)	0.05 (0.23)	0.56 (0.32)	0.79 (0.30)	0.02 (0.21)	0.58 (0.34)	0.79 (0.30)	0.02 (0.21)	0.57 (0.33)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.55 (0.31)	0.77 (0.31)	0.05 (0.23)	0.55 (0.35)	0.89 (0.32)	0.61 (0.31)										
		0.84 (0.35)	0.24 (0.44)	0.94 (0.32)	0.20 (0.32)	0.96 (0.34)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.21 (0.34)	0.96 (0.33)	0.27 (0.40)	0.83 (0.35)																	
1F		0.27 (0.40)	0.08 (0.33)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.21 (0.34)	0.03 (0.23)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.20 (0.32)	0.03 (0.22)	0.24 (0.44)	0.08 (0.33)	0.27 (0.40)	0.83 (0.35)														
		7200						7200						7200						7200						7200			
		36000																											
		B フレーム (S=1/272)																											

13F	48525	4000	0.19 (0.03)	0.35 (0.15)	0.08 (0.06)	0.17 (0.11)	0.27 (0.05)	0.36 (0.16)	0.06 (0.07)	0.29 (0.14)	0.25 (0.05)	0.27 (0.13)	0.05 (0.06)	0.33 (0.15)	0.29 (0.05)	0.41 (0.17)	0.26 (0.05)	0.17 (0.11)	0.08 (0.04)	0.29 (0.13)	0.16 (0.03)
			0.24 (0.03)	0.44 (0.11)	0.35 (0.05)	0.54 (0.22)	0.35 (0.05)	0.64 (0.24)	0.36 (0.05)	0.51 (0.15)	0.33 (0.05)	0.51 (0.14)	0.23 (0.03)								
12F	4000	4000	0.20 (0.05)	0.56 (0.15)	0.03 (0.11)	0.35 (0.08)	0.62 (0.24)	0.06 (0.13)	0.34 (0.08)	0.53 (0.22)	0.06 (0.14)	0.34 (0.07)	0.43 (0.13)	0.02 (0.11)	0.29 (0.06)	0.41 (0.11)	0.03 (0.10)	0.03 (0.04)	0.19 (0.04)		
			0.30 (0.05)	0.59 (0.15)	0.41 (0.08)	0.70 (0.27)	0.42 (0.08)	0.80 (0.29)	0.40 (0.07)	0.63 (0.18)	0.37 (0.06)	0.67 (0.19)	0.29 (0.04)								
11F	4050	4050	0.26 (0.07)	0.72 (0.20)	0.04 (0.15)	0.44 (0.11)	0.78 (0.28)	0.06 (0.17)	0.44 (0.11)	0.69 (0.26)	0.06 (0.18)	0.43 (0.10)	0.55 (0.16)	0.02 (0.13)	0.37 (0.09)	0.56 (0.16)	0.04 (0.14)	0.25 (0.07)			
			0.43 (0.07)	0.44 (0.12)	0.57 (0.11)	0.46 (0.17)	0.57 (0.11)	0.52 (0.19)	0.57 (0.10)	0.48 (0.13)	0.51 (0.09)	0.52 (0.13)	0.41 (0.07)								
10F	4000	4000	0.37 (0.10)	0.55 (0.14)	0.04 (0.11)	0.59 (0.13)	0.51 (0.18)	0.04 (0.12)	0.61 (0.14)	0.45 (0.17)	0.03 (0.12)	0.59 (0.13)	0.42 (0.12)	0.01 (0.10)	0.52 (0.12)	0.42 (0.11)	0.03 (0.10)	0.36 (0.10)			
			0.39 (0.10)	0.47 (0.12)	0.59 (0.13)	0.49 (0.18)	0.60 (0.14)	0.55 (0.19)	0.59 (0.13)	0.50 (0.14)	0.52 (0.12)	0.55 (0.14)	0.37 (0.10)								
9F	4000	4000	0.48 (0.13)	0.58 (0.15)	0.04 (0.12)	0.67 (0.17)	0.54 (0.19)	0.04 (0.13)	0.68 (0.19)	0.48 (0.18)	0.03 (0.13)	0.66 (0.17)	0.45 (0.13)	0.01 (0.10)	0.59 (0.15)	0.45 (0.12)	0.03 (0.11)	0.46 (0.12)			
			0.46 (0.13)	0.52 (0.14)	0.66 (0.17)	0.53 (0.19)	0.67 (0.19)	0.59 (0.21)	0.65 (0.17)	0.53 (0.14)	0.58 (0.15)	0.60 (0.16)	0.44 (0.12)								
8F	4025	4025	0.52 (0.16)	0.64 (0.16)	0.04 (0.13)	0.70 (0.21)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.23)	0.52 (0.19)	0.03 (0.14)	0.69 (0.21)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.61 (0.18)	0.50 (0.14)	0.04 (0.12)	0.50 (0.15)			
			0.52 (0.16)	0.51 (0.13)	0.71 (0.21)	0.53 (0.19)	0.73 (0.23)	0.59 (0.21)	0.70 (0.21)	0.53 (0.14)	0.62 (0.18)	0.60 (0.16)	0.50 (0.15)								
7F	4000	4000	0.54 (0.19)	0.63 (0.16)	0.04 (0.13)	0.69 (0.25)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.27)	0.53 (0.19)	0.03 (0.14)	0.68 (0.25)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.61 (0.22)	0.50 (0.14)	0.03 (0.12)	0.52 (0.18)			
			0.54 (0.19)	0.52 (0.14)	0.69 (0.25)	0.54 (0.20)	0.73 (0.27)	0.59 (0.21)	0.69 (0.25)	0.52 (0.14)	0.62 (0.22)	0.61 (0.16)	0.52 (0.18)								
6F	4000	4000	0.61 (0.22)	0.63 (0.16)	0.04 (0.13)	0.75 (0.29)	0.58 (0.20)	0.04 (0.13)	0.78 (0.32)	0.53 (0.19)	0.03 (0.14)	0.75 (0.29)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.67 (0.25)	0.51 (0.14)	0.03 (0.12)	0.59 (0.21)			
			0.61 (0.22)	0.54 (0.15)	0.75 (0.29)	0.56 (0.20)	0.78 (0.32)	0.61 (0.21)	0.75 (0.29)	0.53 (0.14)	0.67 (0.25)	0.65 (0.17)	0.59 (0.21)								
5F	4000	4000	0.63 (0.25)	0.66 (0.17)	0.04 (0.13)	0.80 (0.33)	0.60 (0.21)	0.03 (0.14)	0.83 (0.37)	0.56 (0.20)	0.03 (0.14)	0.80 (0.33)	0.50 (0.14)	0.01 (0.11)	0.72 (0.29)	0.54 (0.16)	0.04 (0.13)	0.61 (0.25)			
			0.63 (0.25)	0.60 (0.17)	0.83 (0.33)	0.63 (0.22)	0.85 (0.37)	0.67 (0.23)	0.83 (0.33)	0.57 (0.16)	0.75 (0.12)	0.70 (0.14)	0.61 (0.22)								
4F	4000	4000	0.52 (0.22)	0.71 (0.18)	0.04 (0.14)	0.59 (0.30)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.61 (0.33)	0.62 (0.22)	0.03 (0.16)	0.57 (0.30)	0.54 (0.15)	0.01 (0.12)	0.48 (0.26)	0.60 (0.17)	0.03 (0.14)	0.51 (0.22)			
			0.52 (0.22)	0.63 (0.18)	0.74 (0.30)	0.67 (0.23)	0.77 (0.33)	0.71 (0.24)	0.74 (0.30)	0.59 (0.16)	0.67 (0.26)	0.73 (0.19)	0.51 (0.22)								
3F	4000	4000	0.52 (0.25)	0.73 (0.19)	0.03 (0.15)	0.57 (0.35)	0.69 (0.24)	0.03 (0.16)	0.60 (0.38)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.56 (0.34)	0.57 (0.16)	0.01 (0.13)	0.47 (0.30)	0.65 (0.19)	0.03 (0.15)	0.51 (0.24)			
			0.54 (0.25)	0.59 (0.17)	0.78 (0.35)	0.60 (0.21)	0.82 (0.42)	0.63 (0.22)	0.78 (0.38)	0.52 (0.15)	0.49 (0.38)	0.51 (0.14)	0.01 (0.11)	0.42 (0.34)	0.61 (0.18)	0.03 (0.14)	0.49 (0.27)				
2F	4450	4450	0.50 (0.27)	0.68 (0.18)	0.03 (0.14)	0.50 (0.39)	0.61 (0.21)	0.03 (0.14)	0.52 (0.42)	0.61 (0.22)	0.03 (0.15)	0.49 (0.38)	0.51 (0.14)	0.01 (0.11)	0.42 (0.34)	0.61 (0.18)	0.03 (0.14)	0.49 (0.27)			
			0.73 (0.27)	0.13 (0.25)	0.89 (0.39)	0.11 (0.19)	0.94 (0.42)	0.12 (0.20)	0.89 (0.38)	0.11 (0.15)	0.82 (0.10)	0.13 (0.25)	0.72 (0.16)								
1F			0.13 (0.22)	0.05 (0.16)	0.11 (0.19)	0.02 (0.10)	0.12 (0.20)	0.02 (0.11)	0.12 (0.20)	0.11 (0.15)	0.02 (0.10)	0.11 (0.25)	0.02 (0.16)								
			7200	7200	7200	7200	7200														
			36000																		
			1 2 3 4 5 6																		
			C フレーム (S=1/272)																		

13F	48525	4000	0.59 (0.09)	0.65 (0.22)	0.29 (0.03)	0.70 (0.23)	0.30 (0.13)	0.04 (0.04)	0.27 (0.11)			
12F			4000	0.44 (0.09)	0.37 (0.09)	0.22 (0.05)	0.77 (0.22)	0.46 (0.10)	0.35 (0.10)	0.53 (0.19)	0.24 (0.05)	
11F		4050		0.52 (0.12)	0.40 (0.09)	0.24 (0.06)	0.85 (0.23)	0.52 (0.11)	0.05 (0.12)	0.64 (0.22)	0.30 (0.07)	
10F			4000	0.28 (0.09)	0.52 (0.12)	0.22 (0.06)	0.87 (0.23)	0.60 (0.14)	0.50 (0.18)	0.04 (0.13)	0.64 (0.22)	0.43 (0.10)
9F		4000		0.34 (0.12)	0.39 (0.09)	0.22 (0.06)	0.90 (0.23)	0.42 (0.11)	0.51 (0.19)	0.05 (0.13)	0.64 (0.23)	0.39 (0.11)
8F			4025	0.37 (0.15)	0.47 (0.12)	0.22 (0.07)	0.95 (0.24)	0.49 (0.15)	0.60 (0.21)	0.05 (0.15)	0.71 (0.25)	0.46 (0.14)
7F		4000		0.50 (0.19)	0.51 (0.15)	0.16 (0.08)	0.87 (0.22)	0.53 (0.18)	0.61 (0.21)	0.05 (0.15)	0.72 (0.25)	0.52 (0.17)
6F			4000	0.56 (0.22)	0.49 (0.19)	0.16 (0.09)	0.91 (0.23)	0.52 (0.22)	0.66 (0.23)	0.06 (0.16)	0.75 (0.26)	0.54 (0.20)
5F		4000		0.61 (0.25)	0.54 (0.22)	0.16 (0.09)	0.92 (0.23)	0.57 (0.26)	0.71 (0.24)	0.06 (0.17)	0.78 (0.27)	0.61 (0.23)
4F			4000	0.53 (0.23)	0.61 (0.25)	0.16 (0.09)	0.91 (0.23)	0.63 (0.30)	0.74 (0.25)	0.05 (0.18)	0.81 (0.28)	0.63 (0.26)
3F		4000		0.56 (0.26)	0.54 (0.23)	0.16 (0.08)	0.89 (0.23)	0.56 (0.28)	0.76 (0.26)	0.05 (0.18)	0.82 (0.28)	0.52 (0.23)
2F			4450	0.50 (0.29)	0.59 (0.26)	0.15 (0.08)	0.84 (0.22)	0.62 (0.31)	0.72 (0.25)	0.05 (0.16)	0.77 (0.27)	0.54 (0.26)
1F				0.81 (0.29)		0.33 (0.36)	0.84 (0.34)		0.14 (0.23)	0.73 (0.28)		
			14400			7200						
			21600									
			A			B		C				
1 フレーム (S=1/272)												

13F	48525	4000	0.84 (0.14)	0.65 (0.30)	0.40 (0.03)	0.73 (0.31)	0.51 (0.22)	0.07 (0.06)	0.35 (0.16)	0.41 (0.06)		
12F			4000	0.66 (0.14)	0.85 (0.29)	0.27 (0.05)	0.76 (0.28)	0.60 (0.14)	0.46 (0.21)	0.09 (0.11)	0.64 (0.26)	0.35 (0.06)
11F				4050	0.78 (0.18)	0.92 (0.30)	0.30 (0.07)	0.84 (0.30)	0.67 (0.16)	0.08 (0.13)	0.74 (0.29)	0.41 (0.09)
10F			4000		0.66 (0.17)	0.85 (0.21)	0.18 (0.07)	0.77 (0.20)	0.79 (0.20)	0.56 (0.24)	0.11 (0.14)	0.74 (0.29)
9F				4000	0.68 (0.19)	0.94 (0.22)	0.17 (0.08)	0.85 (0.21)	0.63 (0.18)	0.61 (0.25)	0.09 (0.14)	0.74 (0.30)
8F			4025		0.73 (0.23)	0.98 (0.22)	0.17 (0.09)	0.90 (0.22)	0.69 (0.21)	0.69 (0.28)	0.09 (0.16)	0.81 (0.32)
7F				4000	0.73 (0.26)	0.92 (0.24)	0.16 (0.10)	0.86 (0.23)	0.75 (0.24)	0.73 (0.29)	0.08 (0.17)	0.83 (0.33)
6F			4000		0.78 (0.30)	0.96 (0.24)	0.15 (0.10)	0.90 (0.24)	0.75 (0.27)	0.82 (0.30)	0.09 (0.17)	0.85 (0.33)
5F				4000	0.81 (0.33)	0.97 (0.25)	0.16 (0.10)	0.93 (0.24)	0.80 (0.30)	0.86 (0.34)	0.09 (0.18)	0.89 (0.35)
4F			4000		0.69 (0.29)	0.95 (0.24)	0.16 (0.10)	0.90 (0.24)	0.88 (0.34)	0.77 (0.30)	0.82 (0.32)	0.82 (0.34)
3F				4000	0.71 (0.33)	0.94 (0.24)	0.16 (0.10)	0.90 (0.24)	0.77 (0.30)	0.87 (0.34)	0.05 (0.21)	0.88 (0.35)
2F			4450		0.62 (0.35)	0.84 (0.22)	0.15 (0.09)	0.83 (0.23)	0.80 (0.32)	0.81 (0.32)	0.05 (0.20)	0.79 (0.32)
1F				0.89 (0.35)			0.43 (0.46)	0.94 (0.34)		0.16 (0.21)	0.89 (0.40)	
			14400				7200					
			21600									

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)


13F	48525	4000	0.84 (0.14)	0.65 (0.30)	0.40 (0.03)	0.72 (0.31)	0.51 (0.22)	0.07 (0.07)	0.35 (0.16)	
12F			4000	0.65 (0.14)	0.85 (0.29)	0.27 (0.05)	0.75 (0.27)	0.54 (0.14)	0.10 (0.12)	0.44 (0.10)
11F		4050		0.77 (0.19)	0.92 (0.30)	0.30 (0.07)	0.83 (0.29)	0.61 (0.16)	0.09 (0.14)	0.53 (0.13)
10F			4000	0.62 (0.17)	0.71 (0.19)	0.18 (0.07)	0.75 (0.20)	0.73 (0.21)	0.12 (0.14)	0.61 (0.16)
9F		4000		0.65 (0.20)	0.56 (0.17)	0.17 (0.08)	0.84 (0.21)	0.58 (0.19)	0.10 (0.15)	0.78 (0.31)
8F			4025	0.71 (0.24)	0.61 (0.20)	0.17 (0.09)	0.89 (0.22)	0.65 (0.22)	0.10 (0.16)	0.72 (0.24)
7F		4000		0.72 (0.28)	0.68 (0.24)	0.16 (0.10)	0.85 (0.23)	0.72 (0.25)	0.10 (0.17)	0.72 (0.29)
6F			4000	0.77 (0.31)	0.68 (0.28)	0.15 (0.10)	0.89 (0.24)	0.73 (0.29)	0.11 (0.18)	0.89 (0.35)
5F		4000		0.81 (0.35)	0.75 (0.31)	0.16 (0.10)	0.92 (0.24)	0.79 (0.32)	0.10 (0.19)	0.83 (0.38)
4F			4000	0.69 (0.31)	0.79 (0.35)	0.16 (0.10)	0.90 (0.24)	0.88 (0.36)	0.08 (0.21)	0.79 (0.35)
3F		4000		0.72 (0.34)	0.69 (0.31)	0.16 (0.10)	0.89 (0.24)	0.78 (0.32)	0.06 (0.22)	0.79 (0.39)
2F			4450	0.64 (0.37)	0.75 (0.34)	0.15 (0.09)	0.83 (0.23)	0.82 (0.34)	0.06 (0.21)	0.75 (0.43)
1F				0.91 (0.37)		0.43 (0.46)	0.96 (0.36)		0.16 (0.21)	0.94 (0.43)
			14400				7200			
			21600							

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

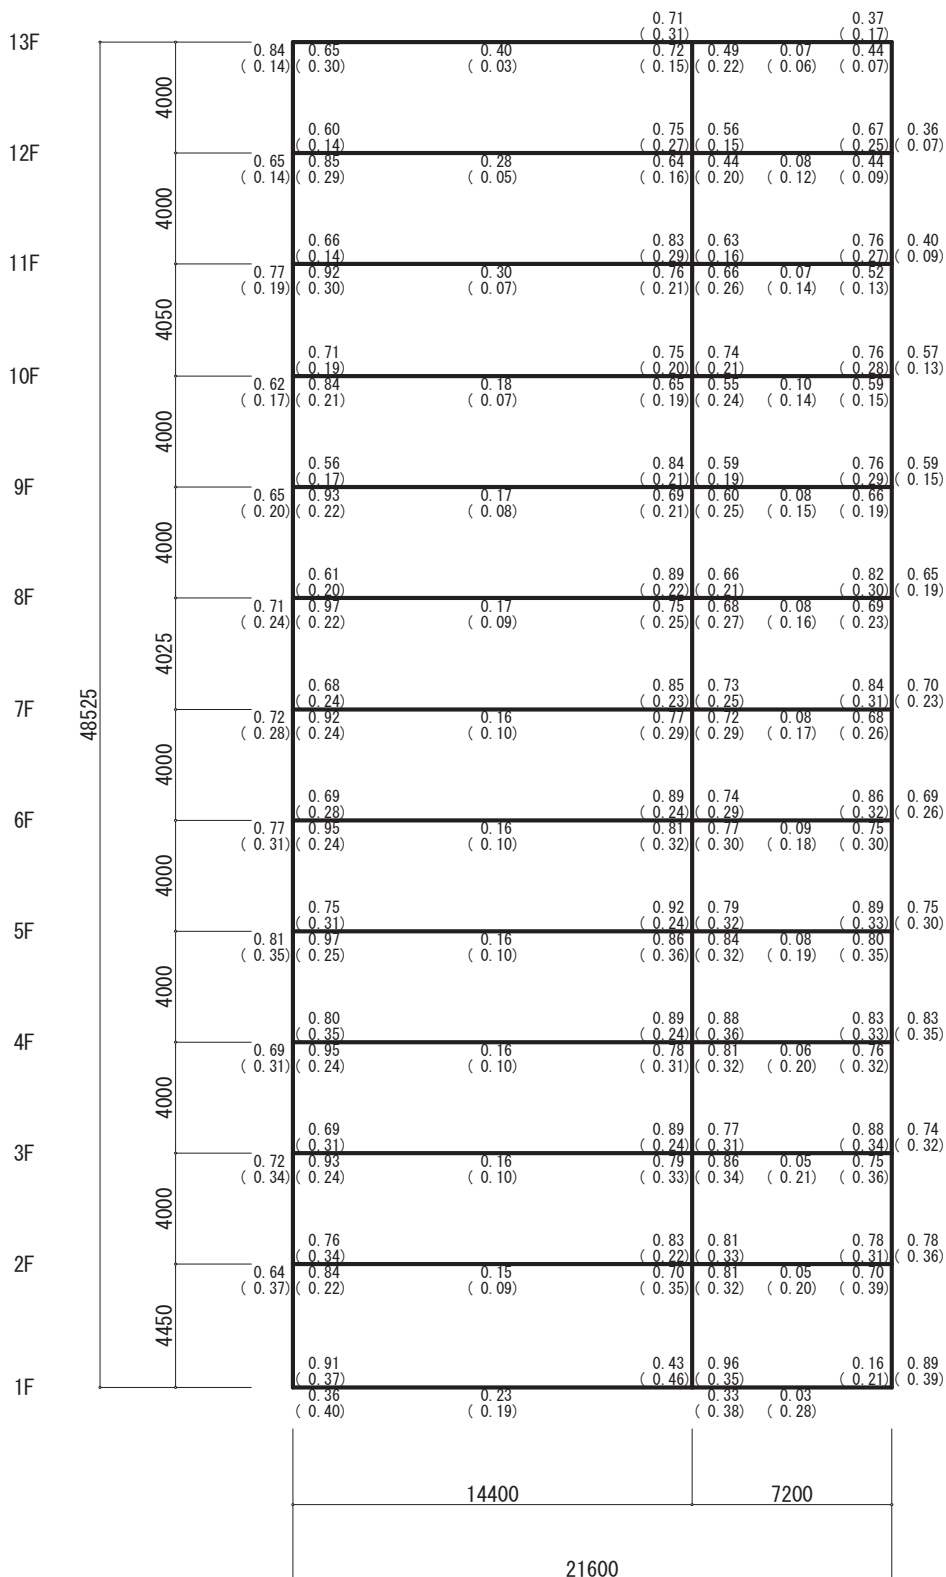

A B C
4 フレーム (S=1/272)


13F	48525	4000	0.84 (0.14)	0.65 (0.30)	0.40 (0.03)	0.72 (0.31)	0.49 (0.21)	0.07 (0.06)	0.37 (0.17)		
12F			4000	0.65 (0.14)	0.59 (0.14)	0.85 (0.29)	0.75 (0.28)	0.61 (0.15)	0.40 (0.18)	0.63 (0.24)	0.33 (0.07)
11F		4050		0.78 (0.18)	0.92 (0.30)	0.30 (0.07)	0.81 (0.20)	0.60 (0.23)	0.06 (0.14)	0.48 (0.12)	0.37 (0.09)
10F			4000	0.66 (0.17)	0.74 (0.18)	0.84 (0.21)	0.76 (0.20)	0.79 (0.20)	0.49 (0.21)	0.09 (0.14)	0.52 (0.13)
9F		4000		0.68 (0.19)	0.93 (0.22)	0.17 (0.08)	0.72 (0.20)	0.53 (0.22)	0.07 (0.14)	0.59 (0.17)	0.52 (0.13)
8F			4025	0.73 (0.22)	0.64 (0.19)	0.97 (0.22)	0.89 (0.22)	0.69 (0.24)	0.61 (0.16)	0.77 (0.29)	0.58 (0.17)
7F		4000		0.73 (0.26)	0.70 (0.22)	0.92 (0.24)	0.85 (0.23)	0.75 (0.23)	0.64 (0.25)	0.79 (0.30)	0.62 (0.20)
6F			4000	0.77 (0.30)	0.70 (0.26)	0.95 (0.24)	0.89 (0.24)	0.75 (0.27)	0.70 (0.27)	0.80 (0.30)	0.62 (0.23)
5F		4000		0.80 (0.33)	0.75 (0.30)	0.97 (0.25)	0.92 (0.24)	0.80 (0.30)	0.76 (0.29)	0.84 (0.31)	0.67 (0.27)
4F			4000	0.69 (0.29)	0.79 (0.33)	0.95 (0.24)	0.90 (0.24)	0.87 (0.33)	0.75 (0.29)	0.78 (0.31)	0.75 (0.30)
3F		4000		0.71 (0.32)	0.68 (0.29)	0.93 (0.24)	0.89 (0.24)	0.76 (0.29)	0.80 (0.31)	0.83 (0.32)	0.67 (0.28)
2F			4450	0.62 (0.35)	0.74 (0.32)	0.84 (0.22)	0.83 (0.22)	0.79 (0.31)	0.75 (0.30)	0.74 (0.29)	0.70 (0.31)
1F				0.89 (0.35)	0.36 (0.40)	0.23 (0.19)	0.43 (0.46)	0.93 (0.33)	0.02 (0.27)	0.16 (0.20)	0.82 (0.35)
			14400				7200				
			21600								

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

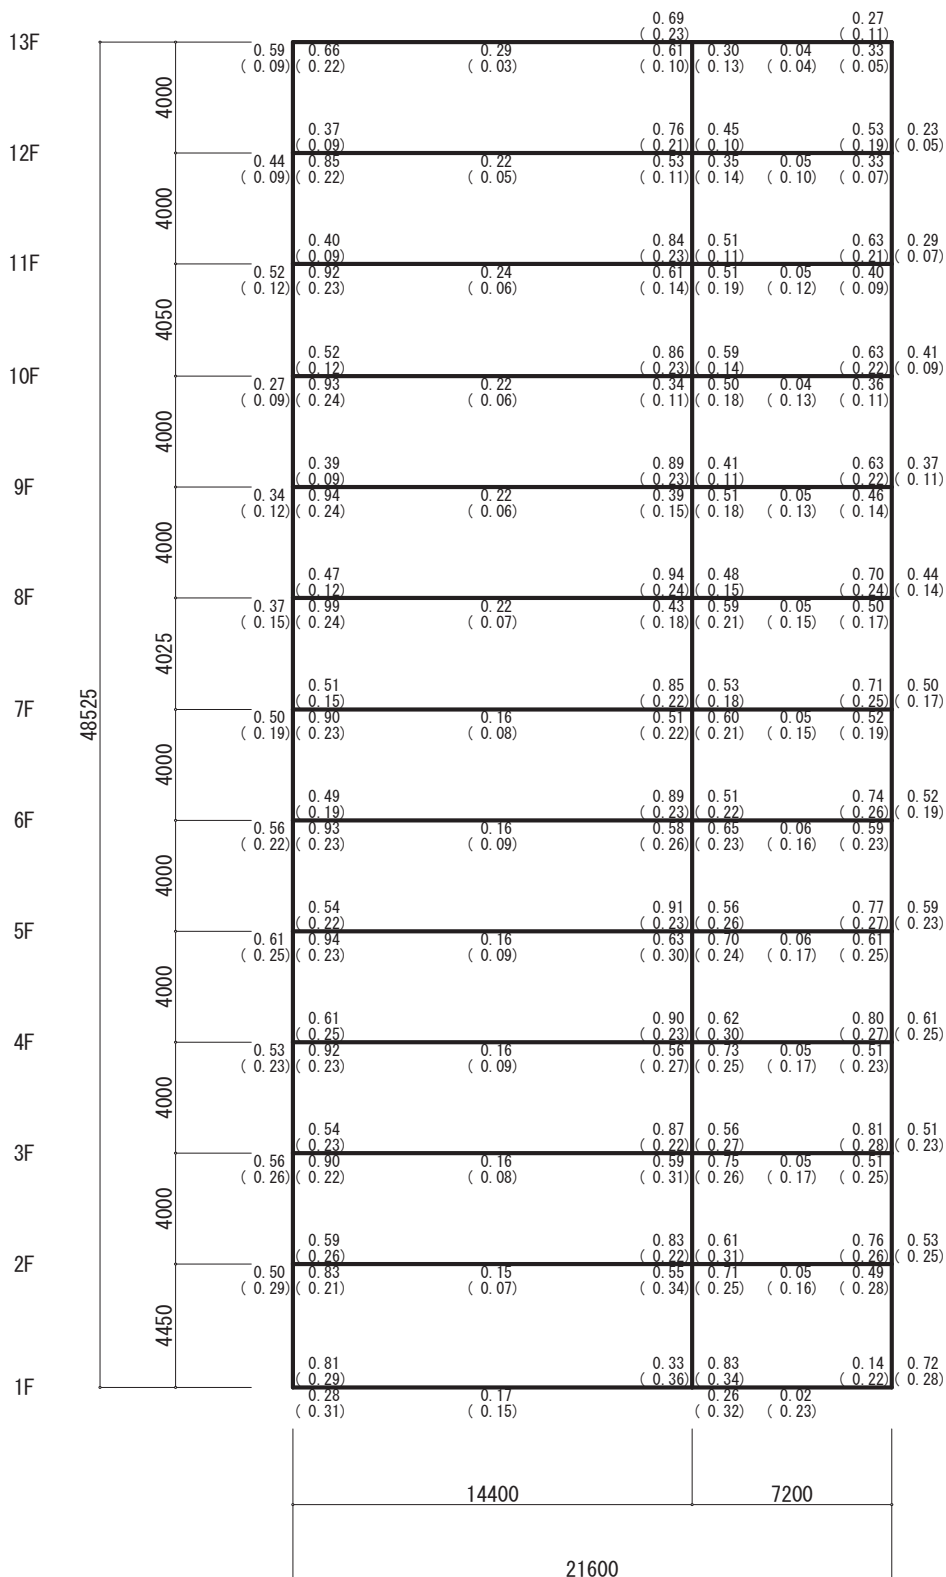

A B C
6 フレーム (S=1/272)

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.25 0.39	OK 0.18 0.29	OK 0.19 0.31	OK 0.18 0.29	OK 0.25 0.39	
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.27 0.44	OK 0.20 0.32	OK 0.21 0.34	OK 0.20 0.32	OK 0.27 0.44	
	1	2	3 B フレーム (S=1/239)	4	5	6

13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.13 0.25	OK 0.11 0.19	OK 0.12 0.20	OK 0.11 0.19	OK 0.13 0.25	
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.350.36	OK0.260.33
	A	B
	1 フレーム (S=1/239)	
	C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.470.46	OK0.330.38
	A	B
	2 フレーム (S=1/239)	
	C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.470.46	OK0.330.38
	A	B
	3 フレーム (S=1/239)	
	C	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.470.46	OK0.330.38
	A	B
	C	
	4 フレーム (S=1/239)	

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.470.46	OK0.330.38
	A	B C

5 フレーム (S=1/239)

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.35 0.36	OK 0.26 0.32
	A	B

C

6 フレーム (S=1/239)

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK 0.36 0.14	OK 0.37 0.15	OK 0.34 0.14	OK 0.37 0.15	OK 0.36 0.14
12F	OK 0.66 0.22	OK 0.65 0.23	OK 0.62 0.22	OK 0.64 0.23	OK 0.65 0.22
11F	OK 0.86 0.28	OK 0.80 0.28	OK 0.77 0.27	OK 0.80 0.28	OK 0.86 0.28
10F	OK 0.65 0.23	OK 0.63 0.22	OK 0.64 0.22	OK 0.63 0.22	OK 0.64 0.23
9F	OK 0.73 0.26	OK 0.71 0.24	OK 0.70 0.24	OK 0.70 0.24	OK 0.73 0.26
8F	OK 0.78 0.27	OK 0.76 0.26	OK 0.77 0.26	OK 0.75 0.26	OK 0.78 0.27
7F	OK 0.77 0.27	OK 0.72 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.72 0.26	OK 0.77 0.27
6F	OK 0.79 0.28	OK 0.75 0.28	OK 0.74 0.27	OK 0.75 0.28	OK 0.78 0.27
5F	OK 0.83 0.29	OK 0.78 0.28	OK 0.77 0.28	OK 0.77 0.28	OK 0.83 0.29
4F	OK 0.86 0.30	OK 0.80 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.85 0.30
3F	OK 0.86 0.30	OK 0.79 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.86 0.30
2F	OK 0.79 0.28	OK 0.71 0.26	OK 0.71 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.78 0.28
1F					

123456

A フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.45 0.21	OK 0.44 0.20	OK 0.41 0.19	OK 0.45 0.20	OK 0.44 0.20
12F	OK 0.79 0.28	OK 0.74 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.75 0.28	OK 0.78 0.27
11F	OK 1.00 0.33	OK 0.89 0.32	OK 0.86 0.31	OK 0.91 0.33	OK 0.98 0.33
10F	OK 0.74 0.27	OK 0.71 0.26	OK 0.72 0.26	OK 0.72 0.26	OK 0.73 0.26
9F	OK 0.84 0.30	OK 0.80 0.28	OK 0.80 0.28	OK 0.81 0.29	OK 0.83 0.30
8F	OK 0.90 0.32	OK 0.86 0.30	OK 0.87 0.30	OK 0.87 0.30	OK 0.89 0.32
7F	OK 0.90 0.32	OK 0.82 0.31	OK 0.79 0.30	OK 0.83 0.31	OK 0.89 0.31
6F	OK 0.93 0.33	OK 0.87 0.32	OK 0.85 0.32	OK 0.87 0.33	OK 0.92 0.33
5F	OK 0.97 0.35	OK 0.89 0.33	OK 0.88 0.33	OK 0.90 0.33	OK 0.97 0.34
4F	OK 0.99 0.35	OK 0.90 0.34	OK 0.89 0.33	OK 0.91 0.34	OK 0.98 0.35
3F	OK 0.98 0.35	OK 0.89 0.33	OK 0.89 0.33	OK 0.90 0.33	OK 0.97 0.35
2F	OK 0.89 0.32	OK 0.79 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.89 0.32
1F					

1

2

3
B フレーム (S=1/239)

4

5

6

13F	OK 0.35 0.15	OK 0.36 0.16	OK 0.33 0.15	OK 0.41 0.17	OK 0.29 0.13
12F	OK 0.56 0.15	OK 0.62 0.24	OK 0.64 0.24	OK 0.51 0.15	OK 0.51 0.14
11F	OK 0.72 0.20	OK 0.78 0.28	OK 0.80 0.29	OK 0.63 0.18	OK 0.67 0.19
10F	OK 0.55 0.14	OK 0.51 0.18	OK 0.52 0.19	OK 0.48 0.13	OK 0.52 0.13
9F	OK 0.58 0.15	OK 0.54 0.19	OK 0.55 0.19	OK 0.50 0.14	OK 0.55 0.14
8F	OK 0.64 0.16	OK 0.58 0.20	OK 0.59 0.21	OK 0.53 0.14	OK 0.60 0.16
7F	OK 0.63 0.16	OK 0.58 0.20	OK 0.59 0.21	OK 0.53 0.14	OK 0.60 0.16
6F	OK 0.63 0.16	OK 0.58 0.20	OK 0.59 0.21	OK 0.52 0.14	OK 0.61 0.16
5F	OK 0.66 0.17	OK 0.60 0.21	OK 0.61 0.21	OK 0.53 0.14	OK 0.65 0.17
4F	OK 0.71 0.18	OK 0.65 0.23	OK 0.67 0.23	OK 0.57 0.16	OK 0.70 0.18
3F	OK 0.73 0.19	OK 0.69 0.24	OK 0.71 0.24	OK 0.59 0.16	OK 0.73 0.19
2F	OK 0.68 0.18	OK 0.61 0.21	OK 0.63 0.22	OK 0.52 0.14	OK 0.68 0.18
1F					

123456

C フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 71 0. 29	OK 0. 30 0. 13
12F	OK 0. 84 0. 25	OK 0. 53 0. 19
11F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 64 0. 22
10F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 64 0. 22
9F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 64 0. 23
8F	OK 1. 00 0. 25	OK 0. 71 0. 25
7F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 72 0. 25
6F	OK 0. 94 0. 23	OK 0. 75 0. 26
5F	OK 0. 95 0. 23	OK 0. 78 0. 27
4F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 81 0. 28
3F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 82 0. 28
2F	OK 0. 85 0. 22	OK 0. 77 0. 27
1F		

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 83 0. 42	OK 0. 56 0. 26
12F	OK 0. 85 0. 35	OK 0. 64 0. 26
11F	OK 0. 92 0. 34	OK 0. 74 0. 29
10F	OK 0. 85 0. 21	OK 0. 74 0. 29
9F	OK 0. 94 0. 22	OK 0. 74 0. 30
8F	OK 0. 98 0. 22	OK 0. 81 0. 32
7F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 83 0. 33
6F	OK 0. 96 0. 24	OK 0. 85 0. 33
5F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 89 0. 35
4F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 82 0. 34
3F	OK 0. 94 0. 24	OK 0. 88 0. 35
2F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 81 0. 32
1F		

A B C
2 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 82 0. 42	OK 0. 56 0. 26
12F	OK 0. 85 0. 35	OK 0. 68 0. 27
11F	OK 0. 92 0. 34	OK 0. 79 0. 30
10F	OK 0. 85 0. 21	OK 0. 78 0. 30
9F	OK 0. 93 0. 22	OK 0. 78 0. 31
8F	OK 0. 98 0. 22	OK 0. 85 0. 33
7F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 87 0. 34
6F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 89 0. 35
5F	OK 0. 97 0. 25	OK 0. 93 0. 36
4F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 87 0. 35
3F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 92 0. 37
2F	OK 0. 84 0. 23	OK 0. 86 0. 35
1F		

A B C
3 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.82 0.42	OK 0.53 0.25
12F	OK 0.85 0.35	OK 0.67 0.25
11F	OK 0.92 0.34	OK 0.76 0.27
10F	OK 0.84 0.21	OK 0.76 0.28
9F	OK 0.93 0.22	OK 0.76 0.29
8F	OK 0.97 0.22	OK 0.82 0.30
7F	OK 0.92 0.24	OK 0.84 0.31
6F	OK 0.95 0.24	OK 0.86 0.32
5F	OK 0.97 0.25	OK 0.89 0.33
4F	OK 0.95 0.24	OK 0.83 0.33
3F	OK 0.93 0.24	OK 0.88 0.34
2F	OK 0.84 0.22	OK 0.81 0.32
1F		

A B C
4 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.82 0.42	OK 0.52 0.25
12F	OK 0.85 0.35	OK 0.63 0.24
11F	OK 0.92 0.34	OK 0.72 0.26
10F	OK 0.84 0.21	OK 0.71 0.26
9F	OK 0.93 0.22	OK 0.71 0.27
8F	OK 0.97 0.22	OK 0.77 0.29
7F	OK 0.92 0.24	OK 0.79 0.30
6F	OK 0.95 0.24	OK 0.80 0.30
5F	OK 0.97 0.25	OK 0.84 0.31
4F	OK 0.95 0.24	OK 0.78 0.31
3F	OK 0.93 0.24	OK 0.83 0.32
2F	OK 0.84 0.22	OK 0.75 0.30
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 70 0. 29	OK 0. 30 0. 13
12F	OK 0. 85 0. 25	OK 0. 53 0. 19
11F	OK 0. 92 0. 25	OK 0. 63 0. 21
10F	OK 0. 93 0. 25	OK 0. 63 0. 22
9F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 63 0. 22
8F	OK 0. 99 0. 25	OK 0. 70 0. 24
7F	OK 0. 90 0. 23	OK 0. 71 0. 25
6F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 74 0. 26
5F	OK 0. 94 0. 23	OK 0. 77 0. 27
4F	OK 0. 92 0. 23	OK 0. 80 0. 27
3F	OK 0. 90 0. 22	OK 0. 81 0. 28
2F	OK 0. 83 0. 22	OK 0. 76 0. 26
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK0.61 0.09	OK0.93 0.16	OK0.87 0.16	OK0.87 0.16	OK0.92 0.16	OK0.61 0.09
12F	OK0.44 0.09	OK0.66 0.14	OK0.66 0.14	OK0.66 0.14	OK0.66 0.14	OK0.44 0.09
11F	OK0.52 0.12	OK0.78 0.18	OK0.77 0.19	OK0.77 0.19	OK0.78 0.18	OK0.52 0.12
10F	OK0.43 0.10	OK0.66 0.17	OK0.62 0.17	OK0.62 0.17	OK0.66 0.17	OK0.43 0.10
9F	OK0.48 0.13	OK0.68 0.19	OK0.65 0.20	OK0.65 0.20	OK0.68 0.19	OK0.48 0.13
8F	OK0.51 0.16	OK0.73 0.23	OK0.71 0.24	OK0.71 0.24	OK0.73 0.22	OK0.51 0.16
7F	OK0.50 0.19	OK0.73 0.26	OK0.72 0.28	OK0.72 0.28	OK0.73 0.26	OK0.50 0.19
6F	OK0.56 0.23	OK0.78 0.30	OK0.77 0.31	OK0.77 0.31	OK0.77 0.30	OK0.56 0.23
5F	OK0.61 0.26	OK0.81 0.33	OK0.81 0.35	OK0.81 0.35	OK0.80 0.33	OK0.61 0.26
4F	OK0.54 0.24	OK0.69 0.29	OK0.69 0.31	OK0.69 0.31	OK0.69 0.29	OK0.54 0.24
3F	OK0.59 0.27	OK0.74 0.33	OK0.75 0.34	OK0.76 0.34	OK0.74 0.32	OK0.59 0.27
2F	OK0.81 0.29	OK0.89 0.35	OK0.91 0.37	OK0.91 0.37	OK0.89 0.35	OK0.81 0.29
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

13F	OK0.62 0.10	OK0.77 0.14	OK0.70 0.14	OK0.72 0.15	OK0.78 0.15	OK0.61 0.10
12F	OK0.54 0.11	OK0.68 0.17	OK0.62 0.17	OK0.64 0.17	OK0.69 0.17	OK0.53 0.11
11F	OK0.62 0.15	OK0.80 0.23	OK0.75 0.25	OK0.76 0.24	OK0.81 0.23	OK0.61 0.14
10F	OK0.46 0.13	OK0.70 0.19	OK0.64 0.21	OK0.65 0.20	OK0.70 0.19	OK0.45 0.12
9F	OK0.50 0.16	OK0.72 0.23	OK0.68 0.25	OK0.69 0.25	OK0.72 0.23	OK0.50 0.16
8F	OK0.54 0.20	OK0.78 0.28	OK0.75 0.30	OK0.75 0.29	OK0.78 0.27	OK0.53 0.19
7F	OK0.52 0.23	OK0.78 0.32	OK0.76 0.35	OK0.77 0.34	OK0.78 0.31	OK0.51 0.23
6F	OK0.58 0.27	OK0.82 0.36	OK0.81 0.40	OK0.81 0.39	OK0.82 0.35	OK0.58 0.27
5F	OK0.63 0.31	OK0.88 0.41	OK0.88 0.45	OK0.88 0.44	OK0.87 0.40	OK0.63 0.31
4F	OK0.56 0.28	OK0.77 0.37	OK0.78 0.40	OK0.78 0.39	OK0.76 0.36	OK0.56 0.28
3F	OK0.62 0.32	OK0.80 0.41	OK0.82 0.44	OK0.81 0.43	OK0.79 0.40	OK0.61 0.31
2F	OK0.84 0.35	OK0.94 0.45	OK0.96 0.49	OK0.96 0.47	OK0.93 0.43	OK0.83 0.35
1F						
	1	2	3 B フレーム (S=1/239)	4	5	6

13F	OK 0.35 0.05	OK 0.41 0.06	OK 0.40 0.06	OK 0.44 0.07	OK 0.43 0.07	OK 0.33 0.05
12F	OK 0.34 0.07	OK 0.45 0.09	OK 0.44 0.10	OK 0.44 0.09	OK 0.41 0.09	OK 0.33 0.07
11F	OK 0.43 0.10	OK 0.57 0.12	OK 0.57 0.13	OK 0.57 0.13	OK 0.51 0.12	OK 0.41 0.09
10F	OK 0.39 0.11	OK 0.59 0.15	OK 0.61 0.16	OK 0.59 0.15	OK 0.52 0.13	OK 0.37 0.11
9F	OK 0.48 0.14	OK 0.67 0.19	OK 0.68 0.20	OK 0.66 0.19	OK 0.59 0.17	OK 0.46 0.14
8F	OK 0.52 0.17	OK 0.71 0.22	OK 0.73 0.24	OK 0.70 0.23	OK 0.62 0.20	OK 0.50 0.17
7F	OK 0.54 0.20	OK 0.69 0.26	OK 0.73 0.29	OK 0.69 0.26	OK 0.62 0.23	OK 0.52 0.19
6F	OK 0.61 0.23	OK 0.75 0.30	OK 0.78 0.33	OK 0.75 0.30	OK 0.67 0.27	OK 0.59 0.23
5F	OK 0.63 0.26	OK 0.83 0.35	OK 0.85 0.38	OK 0.83 0.35	OK 0.75 0.30	OK 0.61 0.25
4F	OK 0.52 0.23	OK 0.76 0.32	OK 0.79 0.35	OK 0.76 0.32	OK 0.69 0.28	OK 0.51 0.23
3F	OK 0.54 0.26	OK 0.78 0.36	OK 0.82 0.39	OK 0.78 0.36	OK 0.70 0.31	OK 0.53 0.25
2F	OK 0.73 0.28	OK 0.89 0.40	OK 0.94 0.43	OK 0.89 0.39	OK 0.82 0.35	OK 0.72 0.28
1F						
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.440 (秒)	1.440 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.667 (Rt = 0.667)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6550.96	6550.96	1.774	11618.50	2.660
12F	5202.82	11753.77	1.455	17105.52	2.183
11F	5202.82	16956.59	1.284	21770.25	1.926
10F	5318.45	22275.03	1.164	25930.01	1.746
9F	5360.78	27635.81	1.071	29605.76	1.607
8F	5360.78	32996.59	0.995	32819.38	1.492
7F	5407.90	38404.48	0.928	35628.10	1.392
6F	5410.27	43814.75	0.868	38026.03	1.302
5F	5410.27	49225.02	0.813	40028.19	1.220
4F	5458.61	54683.63	0.762	41659.28	1.143
3F	5494.90	60178.53	0.713	42915.98	1.070
2F	5515.63	65694.16	0.667	43796.11	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6550.96	6550.96	1.774	11618.50	2.660
12F	5202.82	11753.77	1.455	17105.52	2.183
11F	5202.82	16956.59	1.284	21770.25	1.926
10F	5318.45	22275.03	1.164	25930.01	1.746
9F	5360.78	27635.81	1.071	29605.76	1.607
8F	5360.78	32996.59	0.995	32819.38	1.492
7F	5407.90	38404.48	0.928	35628.10	1.392
6F	5410.27	43814.75	0.868	38026.03	1.302
5F	5410.27	49225.02	0.813	40028.19	1.220
4F	5458.61	54683.63	0.762	41659.28	1.143
3F	5494.90	60178.53	0.713	42915.98	1.070
2F	5515.63	65694.16	0.667	43796.11	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6550.96	6550.96	1.774	11618.50	2.660
12F	5202.82	11753.77	1.455	17105.52	2.183
11F	5202.82	16956.59	1.284	21770.25	1.926
10F	5318.45	22275.03	1.164	25930.01	1.746
9F	5360.78	27635.81	1.071	29605.76	1.607
8F	5360.78	32996.59	0.995	32819.38	1.492
7F	5407.90	38404.48	0.928	35628.10	1.392
6F	5410.27	43814.75	0.868	38026.03	1.302
5F	5410.27	49225.02	0.813	40028.19	1.220
4F	5458.61	54683.63	0.762	41659.28	1.143
3F	5494.90	60178.53	0.713	42915.98	1.070
2F	5515.63	65694.16	0.667	43796.11	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6550. 96	6550. 96	1. 774	11618. 50	2. 660
12F	5202. 82	11753. 77	1. 455	17105. 52	2. 183
11F	5202. 82	16956. 59	1. 284	21770. 25	1. 926
10F	5318. 45	22275. 03	1. 164	25930. 01	1. 746
9F	5360. 78	27635. 81	1. 071	29605. 76	1. 607
8F	5360. 78	32996. 59	0. 995	32819. 38	1. 492
7F	5407. 90	38404. 48	0. 928	35628. 10	1. 392
6F	5410. 27	43814. 75	0. 868	38026. 03	1. 302
5F	5410. 27	49225. 02	0. 813	40028. 19	1. 220
4F	5458. 61	54683. 63	0. 762	41659. 28	1. 143
3F	5494. 90	60178. 53	0. 713	42915. 98	1. 070
2F	5515. 63	65694. 16	0. 667	43796. 11	1. 000

・各層に作用する外力（kN）

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	11618. 50	11618. 50
12F	17105. 52	5487. 02
11F	21770. 25	4664. 72
10F	25930. 01	4159. 76
9F	29605. 76	3675. 76
8F	32819. 38	3213. 61
7F	35628. 10	2808. 72
6F	38026. 03	2397. 93
5F	40028. 19	2002. 16
4F	41659. 28	1631. 09
3F	42915. 98	1256. 70
2F	43796. 11	880. 13
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F	11618. 50	11618. 50
12F	17105. 52	5487. 02
11F	21770. 25	4664. 72
10F	25930. 01	4159. 76
9F	29605. 76	3675. 76
8F	32819. 38	3213. 61
7F	35628. 10	2808. 72
6F	38026. 03	2397. 93
5F	40028. 19	2002. 16
4F	41659. 28	1631. 09
3F	42915. 98	1256. 70
2F	43796. 11	880. 13
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	11618. 50	11618. 50
12F	17105. 52	5487. 02
11F	21770. 25	4664. 72
10F	25930. 01	4159. 76
9F	29605. 76	3675. 76
8F	32819. 38	3213. 61
7F	35628. 10	2808. 72
6F	38026. 03	2397. 93
5F	40028. 19	2002. 16
4F	41659. 28	1631. 09
3F	42915. 98	1256. 70
2F	43796. 11	880. 13
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F	11618. 50	11618. 50
12F	17105. 52	5487. 02
11F	21770. 25	4664. 72
10F	25930. 01	4159. 76
9F	29605. 76	3675. 76
8F	32819. 38	3213. 61
7F	35628. 10	2808. 72
6F	38026. 03	2397. 93
5F	40028. 19	2002. 16
4F	41659. 28	1631. 09
3F	42915. 98	1256. 70
2F	43796. 11	880. 13
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

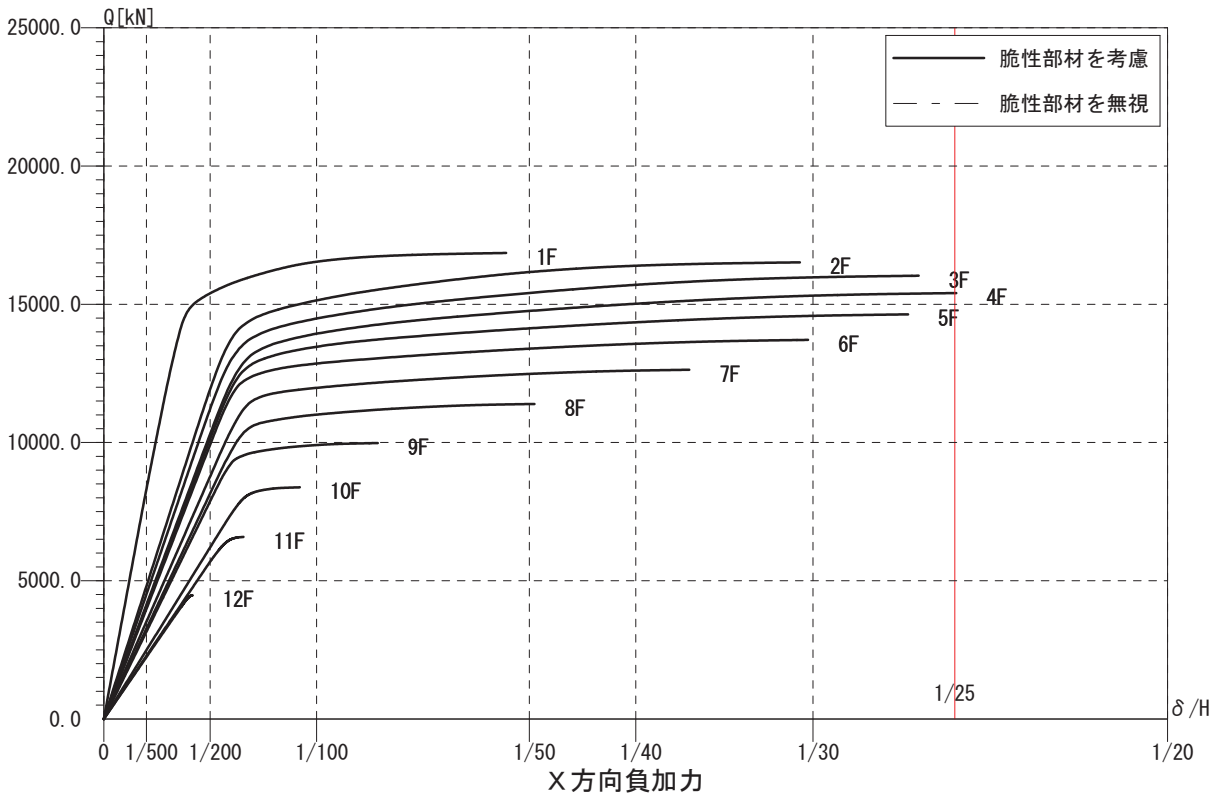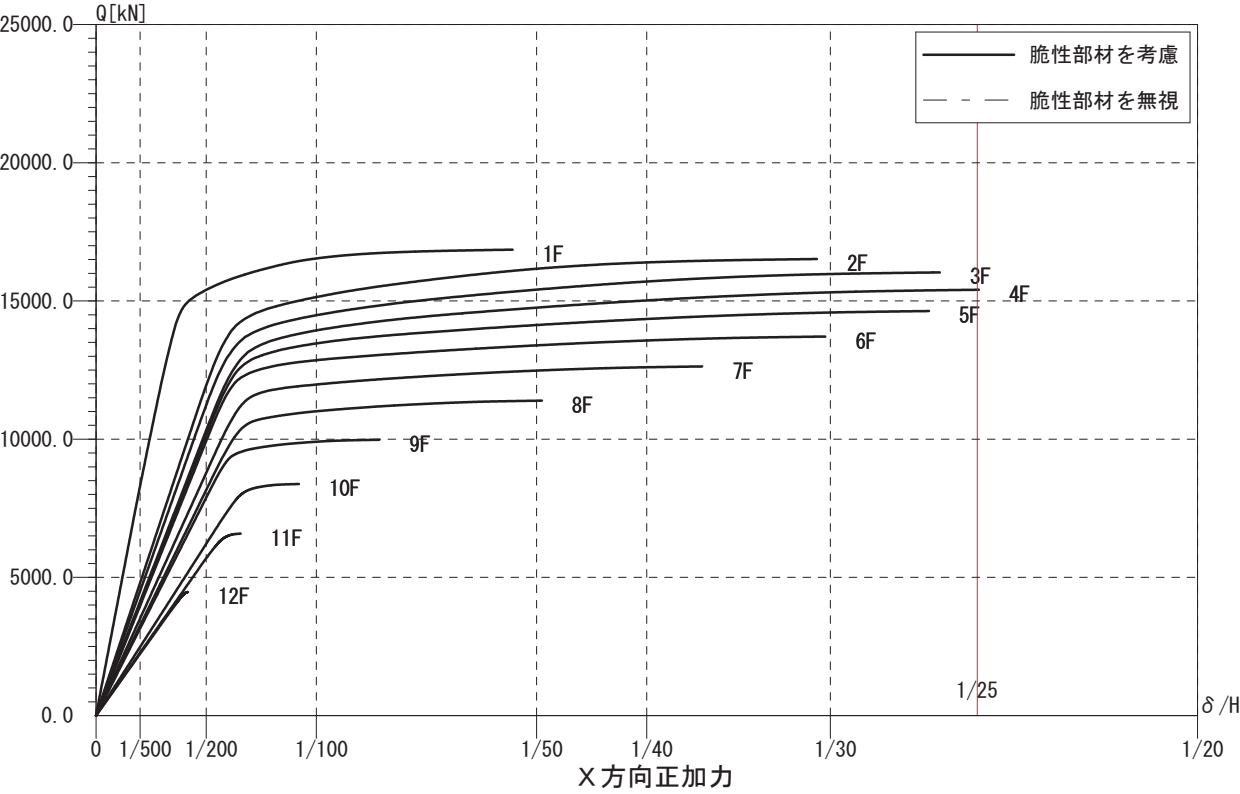

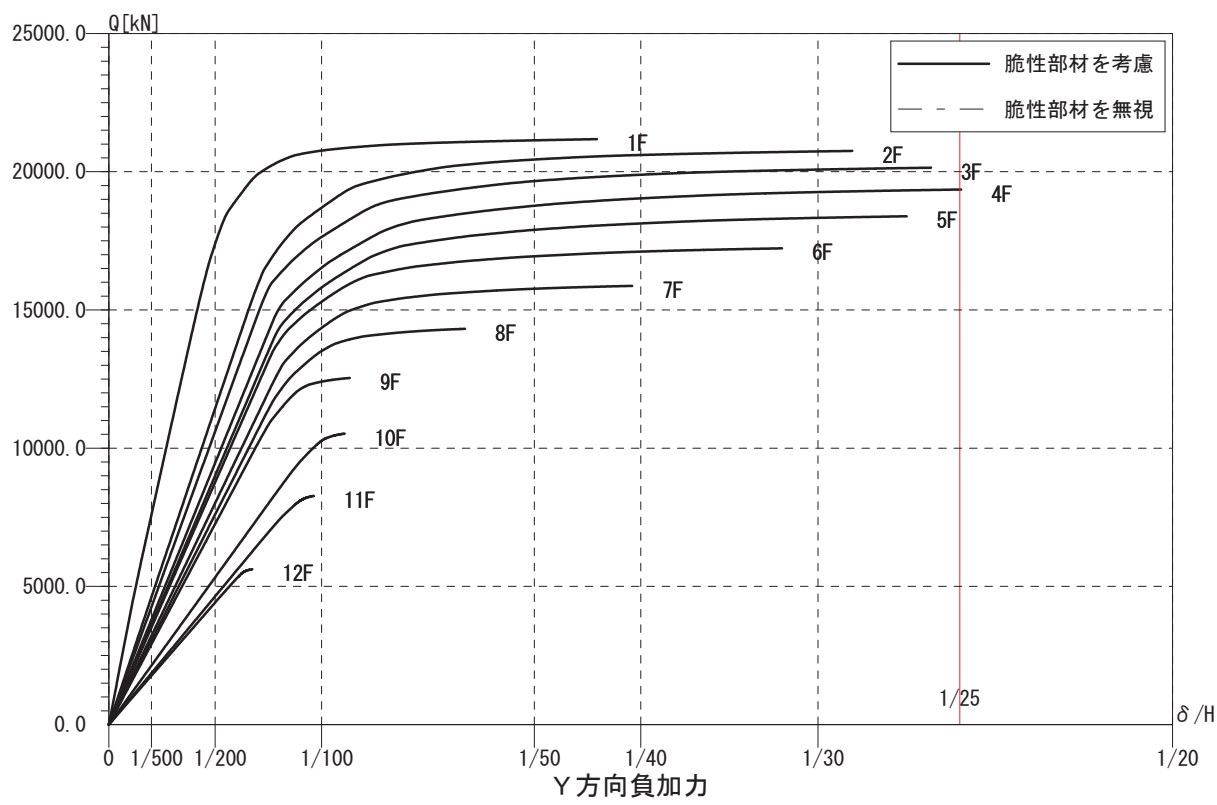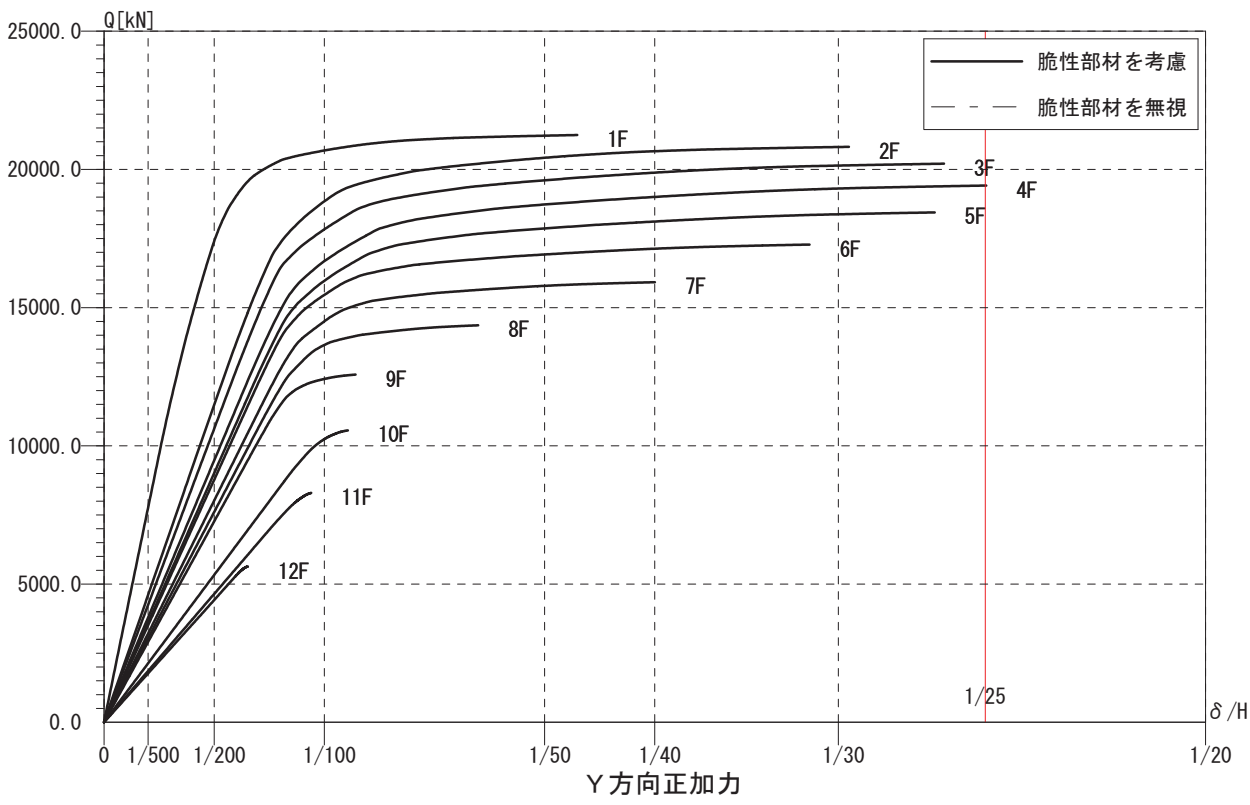

U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

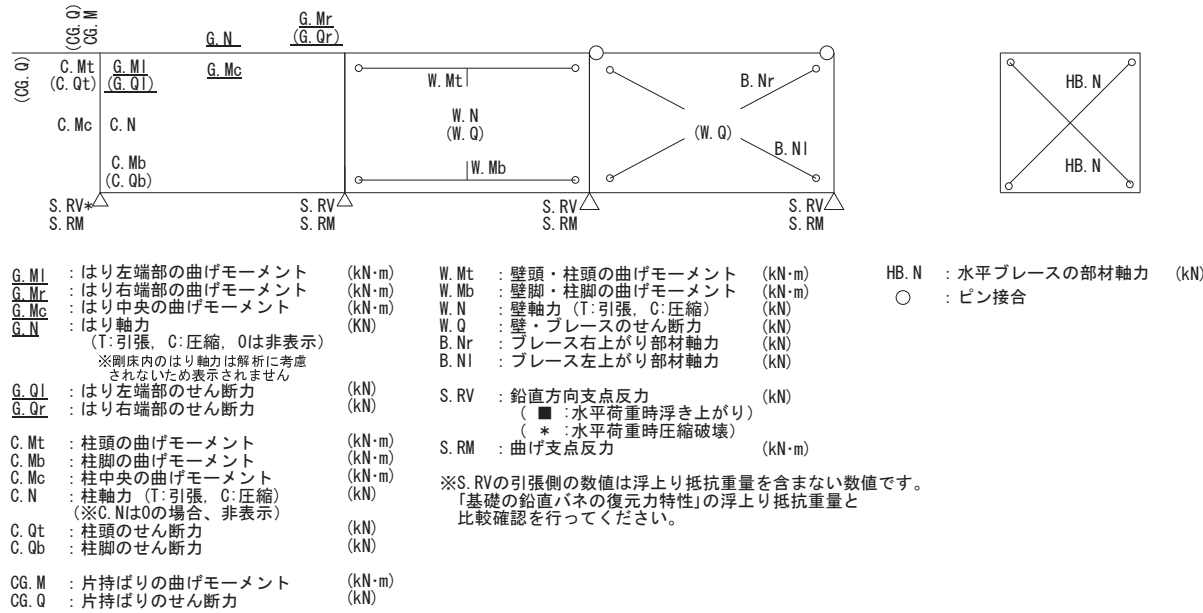

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		115.9 (47.8)		509.6 (151.0)		439.6 (121.4)		537.1 (142.2)		311.6 (71.8)							
13F	4000	228.4 (71.3)	228.4 (47.8)	56.3	693.6 (299.6)	577.7 (151.0)	34.1	943.9 (416.2)	434.4 (121.4)	2.6	926.3 (408.3)	486.7 (142.2)	25.2	742.8 (323.2)	205.7 (71.8)	52.9	311.6 (112.8)
		85.8	49.1T		94.5	100.7T		111.5	30.8C		109.6	20.8T		96.4	71.6C	85.9	73.3C
12F	4000	56.7 (71.3)	544.8 (165.9)	504.7 (299.6)	998.9 (283.4)	720.9 (416.2)		942.7 (261.6)	707.0 (408.3)	1002.2 (274.2)	550.1 (323.2)	734.2 (190.8)	139.8 (112.8)				
		593.3 (232.7)	650.0 (165.9)	52.6	1081.9 (483.0)	1041.8 (283.4)	21.4	1218.5 (542.0)	940.5 (261.6)	1.1	1207.4 (536.2)	971.7 (274.2)	15.3	1091.6 (481.5)	639.5 (190.8)	47.4	594.4 (216.7)
		128.0	216.9T	115.9	217.4T	134.6	53.9C	135.1	31.9T	128.7	157.2C	161.1	266.1C				
11F	4050	337.3 (232.7)	1097.4 (323.4)	850.0 (645.3)	1129.2 (323.4)	949.4 (542.0)		1117.1 (321.1)	937.3 (536.2)	1113.1 (318.9)	834.3 (481.5)	1020.8 (293.6)	272.2 (216.7)				
		893.9 (375.6)	1231.3 (323.4)	66.9	1446.5 (645.3)	1199.1 (323.4)	35.0	1374.7 (585.9)	1194.9 (321.1)	38.9	1362.8 (580.4)	1183.0 (318.9)	34.9	1372.0 (603.9)	1093.2 (293.6)	36.2	748.5 (305.5)
		133.4	540.3T	139.7	214.4T	188.3	58.0C	187.5	29.1T	149.2	182.8C	130.0	559.8C				
10F	4000	627.1 (375.6)	2227.6 (629.4)	1167.1 (645.3)	1426.3 (405.5)	998.1 (585.9)		1414.4 (403.6)	987.9 (580.4)	1412.7 (401.7)	1073.7 (603.9)	1944.7 (550.7)	488.5 (305.5)				
		1676.7 (467.6)	2303.7 (629.4)	38.1	2553.7 (879.2)	1493.2 (405.5)	33.5	1919.7 (629.1)	1491.5 (403.6)	38.5	1906.2 (622.2)	1479.6 (401.7)	33.5	2359.3 (789.0)	2020.3 (550.7)	37.8	1456.2 (363.3)
		741.5	1168.3T	795.3	15.4C	661.4	63.6C	661.7	26.3T	781.4	32.4C	729.5	1108.9C				
9F	4000	193.7 (467.6)	2232.5 (631.0)	963.1 (879.2)	1428.0 (406.4)	596.9 (629.1)		1414.5 (403.6)	582.8 (622.2)	1407.7 (400.8)	796.5 (789.0)	1937.7 (549.1)	2.8 (363.3)				
		2117.2 (605.3)	2311.0 (631.0)	39.2	2767.7 (923.4)	1498.3 (406.4)	35.2	2322.6 (722.2)	1491.5 (403.6)	38.5	2309.8 (715.8)	1478.1 (400.8)	35.2	2627.0 (853.3)	2015.8 (549.1)	39.0	1940.5 (517.8)
		906.7	1800.4T	920.8	241.5C	878.3	69.0C	878.1	21.0T	920.5	113.5T	904.9	1658.7C				
8F	4025	303.8 (605.3)	2217.7 (626.8)	926.1 (923.4)	1426.5 (406.0)	566.0 (722.2)		1414.2 (403.6)	553.5 (715.8)	1408.8 (401.1)	786.1 (853.3)	1953.2 (553.3)	130.7 (517.8)				
		1991.3 (608.6)	2295.1 (626.8)	38.7	2788.5 (1035.1)	1497.0 (406.0)	35.3	2352.1 (883.3)	1491.6 (403.6)	38.7	2339.9 (876.9)	1479.3 (401.1)	35.3	2653.0 (969.4)	2030.3 (553.3)	38.5	1822.5 (527.3)
		766.4	2432.0T	705.4	457.2C	574.5	71.8C	575.1	14.0T	702.0	256.4T	761.4	2216.5C				
7F	4000	458.5 (608.6)	2225.2 (628.8)	1377.7 (1035.1)	2117.7 (597.9)	1203.2 (883.3)		2101.6 (594.5)	1189.7 (876.9)	2093.6 (591.1)	1249.0 (969.4)	1977.8 (560.0)	299.7 (527.3)				
		1843.5 (557.3)	2302.0 (628.8)	38.4	3034.4 (923.4)	1486.9 (597.9)	34.6	3093.1 (1138.4)	2178.5 (594.5)	38.4	3074.5 (1129.7)	2162.6 (591.1)	34.5	2898.6 (1062.7)	2054.1 (560.0)	38.1	1678.1 (477.0)
		728.9	3076.9T	777.5	471.6C	816.3	72.4C	815.1	1.4T	773.2	203.8T	724.0	2792.4C				
6F	4000	385.7 (557.3)	2211.2 (624.9)	1479.4 (1128.4)	2116.1 (597.7)	1460.4 (1138.4)		2101.1 (594.4)	1444.2 (1129.7)	2092.7 (591.2)	1352.3 (1062.7)	1991.1 (563.7)	230.1 (477.0)				
		1902.6 (668.9)	2288.3 (624.9)	38.6	2919.2 (1186.4)	1487.4 (597.7)	35.7	2834.5 (1150.9)	2178.9 (594.4)	38.9	2820.8 (1144.2)	2164.0 (591.2)	35.6	2808.3 (1132.4)	2067.9 (563.7)	38.4	1761.0 (598.4)
		564.9	3724.7T	546.4	473.4C	532.7	70.1C	532.3	14.6C	543.5	145.7T	564.2	3379.0C				
5F	4000	772.8 (668.9)	2190.3 (619.1)	1826.4 (1186.4)	2112.2 (596.8)	1769.0 (1150.9)		2100.5 (594.3)	1756.2 (1144.2)	2094.4 (591.9)	1721.3 (1132.4)	2012.0 (569.5)	632.5 (598.4)				
		1494.1 (716.3)	2267.0 (619.1)	38.3	2548.9 (1234.7)	1485.0 (596.8)	36.4	2522.0 (1220.5)	2178.8 (594.3)	39.2	2511.5 (1215.4)	2167.2 (591.9)	36.4	2461.5 (1193.1)	2088.3 (569.5)	38.2	1379.5 (663.8)
		61.4	4369.8T	79.4	465.9C	81.1	65.8C	80.6	31.6C	75.3	87.6T	51.9	3975.2C				
4F	4000	1371.3 (716.3)	2169.3 (613.3)	2390.1 (1234.7)	2108.9 (596.2)	2359.9 (1220.5)		2099.9 (594.3)	2350.3 (1215.4)	2095.0 (592.4)	2310.9 (1193.1)	2032.2 (575.2)	1275.6 (663.8)				
		875.2 (734.1)	2246.4 (613.3)	38.5	1963.2 (1264.9)	2183.9 (596.2)	37.5	1927.9 (1248.4)	2178.9 (594.3)	39.5	1919.5 (1244.5)	2169.9 (592.4)	37.5	1893.0 (1232.1)	2109.0 (575.2)	38.4	756.6 (668.3)
		593.1	5007.0T	566.7	457.3C	568.8	62.9C	569.4	48.0C	571.1	35.8T	580.1	4575.8C				
3F	4000	2061.3 (734.1)	2148.8 (607.5)	3096.6 (1264.9)	2105.6 (595.6)	3065.6 (1248.4)		2099.3 (594.2)	3058.3 (1244.5)	2095.4 (592.7)	3035.3 (1232.1)	2052.3 (580.7)	1916.7 (668.3)				
		164.1 (756.5)	2225.5 (607.5)	38.3	1234.9 (1305.1)	2182.6 (595.6)	38.5	1218.7 (1298.9)	2178.7 (594.2)	39.7	1213.3 (1296.0)	2172.3 (592.7)	38.5	1188.8 (1283.6)	2128.8 (580.7)	38.2	135.6 (769.6)
		1349.0	5637.6T	1375.3	444.3C	1379.0	60.1C	1378.8	64.4C	1378.4	10.9C	1403.6	5181.5C				
2F	4450	2862.1 (756.5)	2124.1 (601.1)	3985.6 (1305.1)	2100.9 (594.6)	3976.7 (1298.9)		2097.6 (594.0)	3970.9 (1296.0)	2096.8 (593.4)	3945.7 (1283.6)	2072.4 (586.8)	2942.8 (769.6)				
		657.9 (1012.4)	2204.1 (601.1)	40.0	318.4 (1222.3)	2179.9 (594.6)	39.5	303.2 (1222.2)	2179.1 (594.0)	40.7	302.6 (1220.2)	2175.8 (593.4)	39.5	303.6 (1231.3)	2152.4 (586.8)	40.0	870.4 (743.2)
		2910.6	6259.7T	2401.2	428.8C	2416.0	55.6C	2412.4	75.9C	2436.0	45.2C	2524.1	5790.3C				
1F		5163.2 (1012.4)	2500.0 (1064.3)	5120.8 (1222.3)	2360.8 (691.9)	5135.3 (1222.2)		2377.5 (715.6)	5127.4 (1220.2)	2235.3 (692.4)	5175.5 (1231.3)	4177.8 (988.6)	4177.8 (743.2)				
		7346.9 0.0	5163.2 (1064.3)	1331.6 0.0	177.7 (691.9)	2620.7 (691.9)	130.0 0.0	12.7 (715.6)	2774.5 (715.6)	198.5 0.0	84.3 (692.4)	2750.0 (692.4)	257.3 0.0	261.4 (988.6)	2940.2 (988.6)	618.8 0.0	6780.6 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		132.3 (54.0)		517.5 (154.2)		455.3 (127.1)		591.3 (156.7)		351.3 (79.9)							
13F	4000	256.3 (84.1)	62.0	724.8 (316.0)	592.5 (154.2)	37.5	977.1 (435.0)	459.6 (127.1)	2.1	992.7 (442.6)	537.3 (156.8)	27.0	815.3 (359.9)	224.0 (79.9)	63.7	351.3 (133.4)	
		88.2	40.8T	92.8	128.9T	107.0	27.3C	107.4	13.4T	95.6	74.9C	84.6	65.9C				
12F	4000	79.9 (84.1)	599.5 (183.7)	539.2 (316.0)	1035.2 (294.8)	763.1 (435.0)	989.8 (275.5)	777.9 (442.6)	1072.5 (294.6)	624.2 (359.9)	806.9 (208.2)	182.2 (133.4)					
		119.9	208.8T	110.6	278.7T	142.0	47.3C	149.6	10.3T	144.6	159.7C	171.9	257.5C				
11F	4000	403.7 (261.8)	1167.9 (345.4)	926.5 (518.5)	1122.4 (326.1)	981.8 (561.9)	1083.1 (316.9)	961.6 (555.6)	1077.7 (314.4)	851.4 (498.0)	964.3 (283.7)	281.0 (226.4)					
		134.0	536.5T	141.8	296.5T	181.4	57.7C	178.0	13.0C	139.9	187.8C	121.8	522.7C				
10F	4000	647.0 (385.7)	2271.2 (646.2)	1183.6 (654.5)	1419.3 (408.1)	976.4 (571.8)	1379.5 (399.2)	951.4 (557.7)	1377.3 (396.9)	1025.0 (575.3)	1873.0 (536.2)	439.7 (277.3)					
		1738.2 (491.5)	7385.2 (646.7)	2606.2 (899.4)	1518.7 (408.1)	1937.4 (631.5)	1494.6 (399.2)	1908.8 (616.7)	1480.7 (396.9)	2340.1 (772.8)	1987.8 (536.2)	1433.3 (345.8)					
9F	4000	755.3	1162.6T	807.3	100.8T	674.4	67.7C	675.5	36.4C	794.5	45.7C	741.7	1037.3C				
		2168.5 (622.8)	2396.1 (649.2)	2813.1 (939.2)	1526.3 (409.4)	2327.2 (716.1)	1494.6 (399.1)	2299.2 (702.6)	1477.9 (395.5)	2599.4 (832.7)	1980.6 (533.7)	1912.5 (496.7)					
		922.9	1795.2T	934.7	96.6C	895.0	80.6C	893.9	61.0C	934.0	95.9T	919.1	1552.8C				
8F	4000	322.7 (622.8)	2256.8 (643.0)	943.6 (939.2)	1418.8 (408.8)	537.3 (716.1)	1379.8 (399.4)	511.3 (702.6)	1372.3 (396.3)	731.5 (832.7)	1884.6 (539.7)	74.3 (496.7)					
		2050.2 (624.1)	2372.9 (643.0)	2837.5 (1049.2)	1524.3 (408.8)	2377.7 (886.7)	1496.2 (399.4)	2349.3 (871.0)	1480.8 (396.3)	2642.0 (950.7)	2001.1 (539.7)	1810.3 (508.2)					
7F	4025	794.3	2427.7T	726.0	290.5C	593.2	91.6C	596.5	83.6C	728.8	244.7T	787.5	2080.1C				
		1914.5 (581.5)	2376.2 (644.1)	3092.1 (1150.5)	2216.7 (601.8)	3102.0 (1138.2)	2177.3 (599.2)	3067.4 (1120.0)	2158.8 (585.0)	2897.5 (1051.8)	2028.8 (547.5)	1677.6 (466.5)					
6F	4000	751.5	3064.6T	791.1	296.3C	825.6	103.9C	827.3	103.8C	794.0	217.3T	744.6	2618.3C				
		1945.5 (683.1)	2357.1 (638.7)	2948.6 (1195.6)	2217.0 (601.3)	2841.7 (1148.0)	2180.0 (589.6)	2814.6 (1134.2)	2161.9 (585.5)	2791.1 (1116.9)	2047.1 (552.5)	1742.5 (582.2)					
5F	4000	579.3	3701.9T	557.4	302.2C	545.7	113.9C	546.1	120.3C	557.2	198.0T	578.2	3166.6C				
		1539.3 (742.4)	2326.1 (630.2)	2590.1 (1258.7)	2212.6 (599.7)	2538.4 (1232.8)	2183.3 (590.4)	2514.7 (1221.6)	2169.3 (587.3)	2457.3 (1196.0)	2075.0 (560.4)	1373.5 (665.9)					
4F	4000	54.4	4334.8T	72.7	304.5C	72.9	119.1C	71.4	131.6C	65.3	186.8T	41.7	3726.1C				
		866.1 (732.9)	2296.5 (621.9)	1946.3 (1259.5)	2210.0 (598.5)	1893.0 (1234.7)	2186.8 (591.2)	1873.6 (1225.1)	2175.9 (588.7)	1838.6 (1207.6)	2102.7 (568.0)	697.0 (640.4)					
3F	4000	599.7	4961.8T	572.8	280.8C	576.3	112.3C	576.5	145.6C	576.7	174.9T	583.9	4295.2C				
		201.1 (772.4)	2266.7 (613.7)	1267.1 (1311.6)	2207.3 (597.2)	1237.2 (1296.3)	2190.0 (591.9)	1227.3 (1294.0)	2182.2 (590.1)	1204.0 (1289.2)	2129.8 (575.6)	150.0 (780.2)					
2F	4000	1343.6	5584.9T	1356.1	250.1C	1355.3	100.3C	1360.7	154.1C	1374.3	169.6T	1410.5	4873.9C				
		654.6 (1032.1)	2233.8 (604.2)	339.0 (1182.1)	2201.8 (595.4)	331.5 (1169.0)	2193.9 (592.8)	315.2 (1166.8)	2189.9 (592.0)	282.3 (1186.5)	2162.3 (584.3)	926.0 (692.4)					
1F	4450	2951.0	6197.8T	2291.1	230.7C	2269.6	94.9C	2281.0	162.0C	2357.6	165.2T	2466.5	5464.5C				
		7214.6 0.0	5247.5 (1049.6)	1468.9 0.0	657.7 (662.0)	228.1 0.0	125.1 (678.8)	272.0 0.0	233.1 (662.3)	2705.7 (662.3)	321.4 0.0	408.1 (964.1)	2934.7 0.0	536.2 0.0	6466.1 0.0	△	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		B フレーム (S=1/272)															

[illegible]

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		206.8 (72.2)		488.1 (142.6)		434.8 (121.5)		578.9 (151.4)		229.3 (48.0)							
13F	4000	312.9 (113.5)	53.0	745.2 (324.4)	538.4 (142.6)	25.1	928.1 (409.3)	440.0 (121.5)	2.6	945.7 (417.1)	511.0 (151.4)	34.0	695.6 (300.5)	116.6 (48.0)	56.3	229.3 (71.6)	
		85.9	73.4C	96.5	70.4C		109.6	20.0T		111.5	32.3C		94.6	101.8T		86.2	
		141.1 (113.5)		640.8 (191.2)	552.3 (324.4)		973.0 (274.5)	708.9 (409.3)		940.6 (261.6)	722.8 (417.1)		1043.5 (283.9)	506.3 (300.5)		652.2 (166.5)	
12F	4000	594.8 (216.1)	47.5	1092.2 (480.9)	1003.6 (274.5)	15.3	1207.0 (535.0)	942.9 (261.6)	1.1	1218.2 (540.8)	1000.4 (283.9)	21.6	1083.7 (483.5)	546.5 (166.5)	52.8	595.2 (233.5)	
		162.5	266.2C	130.3	155.8C		137.0	31.2T		136.5	55.9C		116.8	218.6T		128.2	
		269.8 (216.1)		1092.1 (292.9)	831.5 (480.9)		1178.9 (317.7)	933.0 (535.0)		1190.9 (320.0)	945.1 (540.8)		1194.9 (322.2)	850.2 (483.5)		1235.4 (324.7)	
11F	4050	747.2 (304.4)	37.6	1369.5 (602.2)	1108.9 (317.7)	35.0	1359.0 (578.3)	1113.1 (320.0)	38.9	1370.8 (583.8)	1125.1 (322.2)	34.9	1446.9 (644.7)	1102.2 (324.7)	66.6	896.6 (375.9)	
		130.8	558.5C	150.0	180.3C		187.9	27.9T		188.7	60.3C		141.4	213.4T		135.4	
		485.7 (304.4)		2015.7 (549.4)	1069.5 (602.2)		1475.5 (400.6)	983.2 (578.3)		1487.3 (402.4)	993.4 (583.8)		1489.1 (404.3)	1164.1 (464.7)		2298.6 (628.0)	
10F	4000	1454.0 (362.2)	38.0	2354.8 (786.7)	1408.6 (400.6)	33.5	1902.6 (620.3)	1410.3 (402.4)	38.5	1916.1 (627.2)	1422.2 (404.3)	33.5	2548.0 (876.6)	2223.0 (628.0)	37.8	1672.9 (465.9)	
		729.6	1105.5C	781.4	29.4C		662.0	25.0T		661.7	65.8C		794.8	16.9C		741.0	
		5.2 (362.2)		2010.9 (547.7)	792.0 (786.7)		1473.9 (399.6)	578.7 (620.3)		1487.3 (402.5)	592.7 (627.2)		1494.1 (405.3)	958.4 (876.6)		2305.7 (629.6)	
9F	4000	1937.1 (516.6)	39.2	2622.5 (851.2)	1403.5 (399.6)	35.2	2305.9 (713.9)	1410.3 (402.5)	38.5	2318.4 (720.3)	1423.8 (405.3)	35.2	2763.4 (921.5)	2227.6 (629.6)	39.0	2114.9 (604.2)	
		904.4	1652.9C	920.0	116.7T		877.7	20.0T		877.8	70.5C		920.3	244.3C		906.4	
		128.8 (516.6)		2025.9 (552.0)	782.5 (851.2)		1475.4 (400.0)	550.2 (713.9)		1487.7 (402.5)	562.7 (720.3)		1493.1 (405.0)	922.7 (921.5)		2290.3 (625.5)	
8F	4025	1819.6 (526.4)	38.7	2648.5 (967.6)	1404.9 (400.0)	35.3	2335.3 (875.1)	1410.3 (402.5)	38.7	2347.6 (881.4)	1422.6 (405.0)	35.3	2783.6 (1033.2)	2213.2 (625.5)	38.5	1988.3 (607.7)	
		760.3	2208.4C	701.0	259.9T		574.4	13.2T		573.8	72.8C		704.3	460.9C		765.3	
		298.9 (526.4)		2050.3 (558.9)	1246.3 (967.6)		2157.8 (589.8)	1186.8 (875.1)		2173.9 (593.2)	1200.0 (881.4)		2182.0 (596.5)	1375.0 (1033.2)		2297.7 (627.7)	
7F	4000	1674.6 (475.8)	38.4	2892.7 (1060.3)	2088.6 (589.8)	34.6	3068.0 (1127.0)	2097.0 (593.2)	38.4	3086.6 (1135.8)	2113.0 (596.5)	34.5	3028.4 (1126.0)	2221.4 (627.7)	38.1	1840.0 (556.1)	
		723.0	2781.9C	772.0	207.9T		814.0	0.7T		815.2	72.3C		776.4	476.6C		727.9	
		228.7 (475.8)		2064.4 (562.7)	1348.6 (1060.3)		2159.5 (590.0)	1440.0 (1127.0)		2174.5 (593.2)	1456.3 (1135.8)		2182.9 (596.5)	1475.7 (1126.0)		2284.5 (623.9)	
6F	4000	1758.6 (597.5)	38.6	2804.0 (1130.6)	2088.2 (590.0)	35.7	2816.2 (1142.2)	2096.7 (593.2)	38.9	2829.9 (1148.9)	2111.6 (596.5)	35.6	2914.9 (1184.6)	2207.7 (623.9)	38.4	1900.2 (668.0)	
		563.6	3366.3C	542.9	150.1T		531.7	15.0C		532.1	68.8C		545.8	479.7C		564.3	
		631.3 (597.5)		2085.3 (568.6)	1718.2 (1130.6)		2163.4 (590.8)	1752.8 (1142.2)		2175.1 (593.3)	1765.6 (1148.9)		2181.2 (595.8)	1823.4 (1184.6)		2263.6 (618.2)	
5F	4000	1377.3 (662.9)	38.3	2457.7 (1191.5)	2090.6 (590.8)	36.4	2507.4 (1213.7)	2096.8 (593.3)	39.2	2518.6 (1218.7)	2108.5 (595.8)	36.4	2545.2 (1233.1)	2187.3 (618.2)	38.2	1492.0 (715.5)	
		51.5	3960.6C	74.8	92.3T		80.0	31.9C		80.6	63.3C		78.9	473.2C		61.0	
		1274.3 (662.9)		2106.3 (574.4)	2308.2 (1191.5)		2166.7 (591.5)	2347.3 (1213.7)		2175.7 (593.4)	2356.9 (1218.7)		2180.7 (595.3)	2387.3 (1233.1)		2243.5 (612.5)	
4F	4000	754.9 (667.7)	38.5	1889.9 (1230.7)	2091.7 (591.5)	37.5	1916.2 (1243.0)	2096.7 (593.4)	39.5	1924.5 (1246.9)	2105.7 (595.3)	37.5	1960.0 (1263.6)	2166.7 (612.5)	38.4	873.5 (733.5)	
		580.4	4559.6C	571.5	41.3T		569.8	48.7C		569.3	59.7C		567.1	464.8C		593.4	
		1915.8 (667.7)		2126.8 (580.1)	3032.9 (1230.7)		2170.0 (592.1)	3055.8 (1243.0)		2176.3 (593.5)	3063.1 (1246.9)		2180.2 (594.9)	3094.3 (1263.6)		2223.3 (607.0)	
3F	4000	134.4 (768.9)	38.3	1186.8 (1282.6)	2093.0 (592.1)	38.5	1211.4 (1294.9)	2096.9 (593.5)	39.7	1216.8 (1297.8)	2103.3 (594.9)	38.5	1303.9 (1303.9)	2146.8 (607.0)	38.2	162.9 (755.8)	
		1403.4	5164.0C	1378.4	4.9C		1378.7	65.4C		1379.0	56.2C		1375.1	452.0C		1348.7	
		2941.3 (768.9)		2151.4 (586.5)	3943.7 (1282.6)		2174.6 (593.1)	3968.6 (1294.9)		2177.9 (593.7)	3974.5 (1297.8)		2178.7 (594.2)	3983.0 (1303.9)		2203.1 (600.9)	
2F	4450	869.9 (743.9)	40.0	303.4 (1231.3)	2095.6 (593.1)	39.5	302.4 (1220.0)	2096.4 (593.7)	40.7	303.1 (1221.9)	2099.7 (594.2)	39.5	318.7 (1221.7)	2123.1 (600.9)	40.0	657.3 (1012.7)	
		2525.0	5771.9C	2436.4	38.7C		2412.0	77.3C		2415.7	51.6C		2399.6	436.7C		2910.6	
		4180.1 (743.9)		2940.7 (989.0)	5176.1 (1231.3)		2749.5 (692.4)	5126.5 (1220.0)		2774.2 (715.4)	5134.5 (1221.9)		2619.2 (691.6)	5117.9 (1221.7)		5163.8 (1064.2)	
1F		6762.4 0.0	619.7	266.1 0.0	2235.4 (692.4)	257.1	85.5 0.0	2376.9 (715.4)	198.6	8.5 0.0	2360.3 (691.6)	129.5	786.0 0.0	2498.7 (1064.2)	1332.6	7328.7 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

	257.9 (87.9)	507.1 (147.0)	428.1 (120.8)	636.2 (166.6)	244.8 (49.4)											
4000	374.9 (144.3)	58.5 (87.9)	551.0 (357.8)	22.0 (147.0)	948.7 (421.9)	441.5 (120.8)	6.7	991.2 (441.4)	563.1 (166.6)	36.6	746.8 (326.5)	110.5 (49.4)	67.2	244.8 (79.0)		
4000	86.3	74.4C	93.4	78.3C	104.9	25.1T	108.4	20.6C	93.8	128.6T	86.9	35.0T				
4000	630.2 (227.1)	832.5 (215.8)	55.5	1140.0 (497.1)	1040.7 (285.7)	12.2	1247.8 (553.4)	970.4 (268.5)	3.7	1275.6 (567.2)	1086.9 (308.8)	24.7	1155.8 (520.8)	578.6 (178.8)	65.0	637.5 (258.9)
4000	175.9	274.0C	145.9	174.6C	140.9	40.3T	141.2	27.4C	114.2	273.3T	119.6	196.4T				
4050	674.8 (273.3)	953.1 (280.6)	56.9	1300.9 (573.2)	1082.2 (315.0)	51.7	1329.0 (566.7)	1109.3 (324.2)	57.8	1353.8 (578.4)	1122.2 (326.7)	54.1	1462.4 (652.2)	1159.5 (342.9)	75.0	911.2 (383.4)
4050	121.3	536.0C	140.2	233.4C	181.4	30.1T	182.5	1.8T	141.7	270.8T	134.9	519.7T				
4000	1425.9 (342.2)	1858.2 (532.0)	57.0	2334.7 (770.3)	1383.1 (398.0)	49.7	1923.4 (624.4)	1407.2 (406.9)	57.5	1954.6 (640.0)	1421.1 (409.1)	51.7	2601.1 (897.0)	2255.5 (642.5)	57.4	1729.0 (487.3)
4000	741.5	1045.8C	794.1	125.9C	674.6	20.2T	674.7	35.3T	807.2	55.3T	754.4	1139.4T				
4000	1904.4 (492.9)	1847.3 (529.5)	58.8	2594.6 (830.2)	1375.5 (396.7)	52.5	2313.6 (709.8)	1407.2 (406.9)	57.8	2341.4 (723.8)	1423.9 (410.5)	54.1	2808.1 (936.7)	2262.8 (645.0)	59.1	2160.9 (619.1)
4000	918.7	1556.3C	933.7	19.7C	894.0	7.3T	893.9	66.9T	934.8	161.0C	922.6	1765.5T				
4075	1803.6 (505.1)	1870.7 (535.7)	58.0	2637.6 (949.0)	1377.6 (397.3)	52.8	2363.8 (878.5)	1405.7 (406.6)	58.2	2389.6 (891.8)	1421.1 (409.8)	54.2	2833.4 (1047.1)	2242.4 (639.1)	58.3	2043.3 (620.9)
4000	1669.8 (462.9)	1899.3 (543.6)	57.6	2891.4 (1049.2)	2058.9 (585.9)	50.3	3085.1 (1128.8)	2098.3 (598.5)	56.1	3127.5 (1148.7)	2116.8 (602.7)	52.8	3087.8 (1148.2)	2246.7 (640.2)	57.9	1906.8 (578.0)
4000	744.0	2612.9C	792.9	35.2T	827.4	12.9C	830.0	127.4T	791.4	399.0C	750.9	3023.8T				
4000	1736.6 (579.3)	1918.5 (549.0)	57.9	2787.6 (1115.1)	2058.6 (586.4)	52.3	2828.6 (1141.2)	2095.6 (598.0)	57.3	2856.6 (1155.1)	2113.7 (602.2)	54.2	2945.6 (1193.9)	2228.5 (635.2)	58.1	1939.6 (680.2)
4000	578.0	3157.5C	557.1	13.9C	546.2	19.0C	546.3	154.1T	557.7	422.7C	579.1	3656.5T				
4000	1369.0 (663.6)	1949.6 (557.5)	57.4	2454.3 (1194.4)	2063.1 (588.0)	53.6	2526.5 (1227.2)	2092.4 (597.3)	57.8	2550.6 (1238.6)	2106.4 (600.4)	55.2	2587.8 (1257.3)	2200.7 (627.3)	57.6	1534.7 (740.1)
4000	41.7	3713.9C	65.6	51.0C	72.2	19.9C	73.4	180.0T	72.8	441.8C	54.5	4285.7T				
4000	693.7 (638.7)	1979.2 (565.8)	57.7	1837.4 (1207.2)	2065.7 (589.2)	55.5	1883.7 (1229.8)	2088.9 (596.5)	58.6	1902.1 (1238.3)	2099.8 (599.0)	56.7	1944.4 (1258.5)	2173.0 (619.7)	57.8	862.9 (731.4)
4000	583.8	4280.5C	577.2	92.3C	575.8	16.4C	574.4	218.0T	572.6	439.4C	599.8	4909.8T				
4000	147.7 (778.8)	2009.0 (574.0)	57.5	1												

[illegible]


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48525	13F	4000	627.5 (228.5)	627.5 (84.5)	18.8	589.9 (84.5)	967.6 (406.7)	377.8 (116.5)	41.6	460.9 (186.9)	130.0C
			170.5	112.9T			154.2	3.8C		87.1	
	12F	4000	286.6 (228.5)	1027.2 (146.6)	28.0	1293.4 (586.8)	659.3 (406.7)	958.6 (261.7)	16.6	671.9 (279.4)	286.7 (186.9)
			796.7 (328.1)	1083.2 (146.6)			119.9	61.1T		113.0	407.6C
	11F	4050	140.5	297.6T			515.7 (328.1)	1194.5 (177.4)	1053.6 (586.8)	1121.1 (330.4)	445.8 (279.4)
			844.5 (397.8)	1360.2 (177.4)	82.8	1399.0 (659.8)	1258.1 (330.4)	68.5		675.2 (329.1)	752.2C
	10F	4000	38.9	510.3T			766.8 (397.8)	1191.7 (181.9)	1273.2 (659.8)	1116.8 (353.8)	657.6 (329.1)
			661.5 (181.1)	1428.3 (181.9)	118.3	1348.9 (518.2)	1430.4 (353.8)	156.8		459.2 (184.0)	1124.3C
	9F	4000	299.3	742.9T			63.0 (181.1)	1188.6 (198.6)	723.7 (518.2)	1120.4 (385.8)	276.7 (184.0)
			1608.3 (397.2)	1671.3 (198.6)	241.3	2121.9 (643.8)	1657.1 (385.8)	268.3		843.7 (262.5)	1527.4C
	8F	4025	813.9	993.6T			19.4 (397.2)	1193.9 (221.9)	453.3 (643.8)	1127.9 (388.4)	206.3 (262.5)
			2021.2 (583.0)	2001.8 (221.9)	403.9	2409.1 (778.9)	1668.5 (388.4)	270.3		921.6 (303.8)	1930.9C
	7F	4000	847.9	1260.8T			325.4 (583.0)	1936.9 (324.9)	726.1 (778.9)	1131.0 (389.7)	301.3 (303.8)
2415.5 (721.1)			2740.9 (324.9)	402.0	2885.7 (949.3)	1674.9 (389.7)	271.9		829.7 (286.5)	2334.1C	
6F	4000	973.2	1628.0T			469.1 (721.1)	1930.1 (324.3)	911.4 (949.3)	1136.9 (391.2)	316.5 (286.5)	
		2271.0 (812.1)	2740.1 (324.3)	405.0	2698.2 (1029.7)	1679.6 (391.2)	271.3		820.5 (327.2)	2737.3C	
5F	4000	646.8	1988.6T			977.4 (812.1)	1925.1 (323.5)	1420.6 (1029.7)	1148.4 (394.6)	488.1 (327.2)	
		1756.0 (872.8)	2733.4 (323.5)	404.2	2197.4 (1089.1)	1692.9 (394.6)	272.3		660.2 (332.0)	3142.0C	
4F	4000	10.4	2339.2T			1735.3 (872.8)	1920.4 (323.2)	2159.2 (1089.1)	1166.2 (398.4)	667.6 (332.0)	
		998.0 (756.6)	2733.3 (323.2)	406.5	1463.3 (986.9)	1702.0 (398.4)	267.9		498.6 (349.4)	3549.3C	
3F	4000	515.1	2679.7T			2028.2 (756.6)	1916.0 (322.7)	2484.3 (986.9)	1173.0 (400.8)	899.2 (349.4)	
		702.0 (862.7)	2730.3 (322.7)	407.1	1144.2 (1083.3)	1712.4 (400.8)	269.7		273.8 (339.7)	3957.1C	
2F	4450	1023.3	3010.2T			2748.7 (862.7)	1899.2 (321.3)	3189.2 (1083.3)	1181.0 (402.7)	1085.0 (339.7)	
		22.2 (1267.7)	2726.6 (321.3)	413.4	428.7 (1245.2)	1718.1 (402.7)	268.6		96.0 (475.1)	4359.2C	
1F		2842.9	3327.4T			5663.6 (1267.7)	1976.3 (530.6)	5112.5 (1245.2)	2018.1 (715.9)	2018.1 (475.1)	
		3846.3 0.0	5663.6 (530.6)	1843.7	852.4 0.0	9136.2 (715.9)	559.0		5066.6 0.0		
			14400				7200				
			21600								
A			B				C				
1 フレーム (S=1/272)											

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	754.4 (297.7)	754.4 (100.2)	32.7	1114.2 (483.3)	425.2 (131.7)	48.8	522.8 (217.9)	
		159.0	71.8T		147.6	61.8T		87.1	120.5C
12F	4000	436.4 (297.7)	436.4 (190.2)	44.7	1325.0 (190.2)	819.0 (483.3)		1122.9 (303.2)	348.7 (217.9)
		978.1 (414.4)	1414.5 (190.2)		1566.0 (734.6)	1060.0 (303.2)	31.5	774.3 (338.0)	
11F	4050	149.2	226.9T		96.7	213.2T		98.2	412.7C
		679.7 (414.4)	1767.9 (258.1)	90.6	1816.0 (905.4)	1372.6 (734.6)	4.7	1411.3 (393.3)	577.9 (338.0)
10F	4000	1269.4 (656.6)	1949.1 (258.1)		17.5	386.7T		13.6	795.2C
		60.1	450.5T		3837.5 (556.3)	1851.1 (905.4)		1393.4 (389.5)	806.1 (404.8)
9F	4000	2783.2 (1115.1)	4172.9 (556.3)	167.7	3397.3 (1351.6)	1410.8 (389.5)	8.7	587.2 (250.0)	
		553.0	954.1T		694.1	281.3T		87.3	1168.5C
8F	4025	1677.1 (1115.1)	1677.1 (1115.1)		3835.2 (630.4)	2009.0 (1351.6)		1401.0 (435.6)	412.6 (250.0)
		3565.4 (1232.3)	5242.5 (630.4)	703.6	3561.3 (1364.6)	1735.1 (435.6)	167.0	988.4 (340.5)	
7F	4000	1100.7	1529.6T		832.1	152.7T		307.3	1587.5C
		1363.9 (1232.3)	1363.9 (1232.3)		3828.0 (628.5)	1897.0 (1364.6)		1411.9 (439.3)	373.7 (340.5)
6F	4025	3858.9 (1354.1)	5222.8 (628.5)	697.4	3682.2 (1420.4)	1751.2 (439.3)	169.6	1038.2 (372.0)	
		1133.8	2107.6T		823.7	24.4T		289.6	2010.3C
5F	4000	4057.9 (1443.3)	5649.2 (657.5)	699.5	3978.3 (1528.9)	1762.8 (441.9)	171.9	959.9 (367.3)	
		1171.4	2744.0T		920.5	166.6C		225.4	2435.9C
4F	4000	1715.1 (1443.3)	1715.1 (1443.3)		4229.5 (685.7)	2137.3 (1528.9)		1428.6 (444.6)	509.2 (367.3)
		3929.6 (1548.6)	5644.7 (685.7)	707.6	3864.4 (1592.9)	1772.2 (444.6)	171.8	919.4 (384.5)	
3F	4000	832.3	3382.9T		678.5	359.5C		150.3	2864.4C
		2265.0 (1548.6)	2265.0 (1548.6)		4212.0 (683.0)	2507.4 (1592.9)		1446.1 (449.8)	618.8 (384.5)
2F	4000	3357.7 (1601.5)	5622.7 (683.0)	705.3	3497.4 (1683.3)	1792.7 (449.8)	173.3	827.3 (441.1)	
		154.8	4026.2T		130.7	552.0C		54.9	3298.9C
1F	4450	3048.2 (1601.5)	3048.2 (1601.5)		4194.7 (681.6)	3235.9 (1683.3)		2211.1 (663.2)	937.1 (441.1)
		2572.2 (1461.0)	5620.4 (681.6)	712.8	3523.1 (1857.3)	2564.3 (663.2)	176.6	1274.0 (677.7)	
	4000	349.8	4675.8T		191.6	536.7C		81.3	3946.2C
		2336.8 (1704.4)	5608.6 (679.5)	716.5	2853.4 (1797.3)	2584.1 (667.1)	182.7	782.1 (569.9)	
	4000	1072.0	5330.9T		741.2	520.5C		357.8	4597.4C
		4480.8 (1704.4)	4480.8 (1704.4)		4136.0 (675.0)	4335.7 (1797.3)		2246.8 (674.1)	1497.6 (569.9)
	4450	1103.7 (1598.1)	5584.4 (675.0)	724.2	2406.8 (1668.9)	2606.5 (674.1)	179.8	749.1 (554.2)	
		2452.1	5992.3T		1306.5	506.4C		484.0	5261.6C
1F		6007.9 (1598.1)	6007.9 (1598.1)		1666.6 (533.0)	5019.7 (1668.9)		1717.2 (704.2)	1717.2 (554.2)
		6529.2 0.0	6529.2 0.0	2170.6	343.4 0.0	3353.1 (704.2)	818.0	5970.1 0.0	
		14400				7200			
		21600							
A		B		C					
2 フレーム (S=1/272)									


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

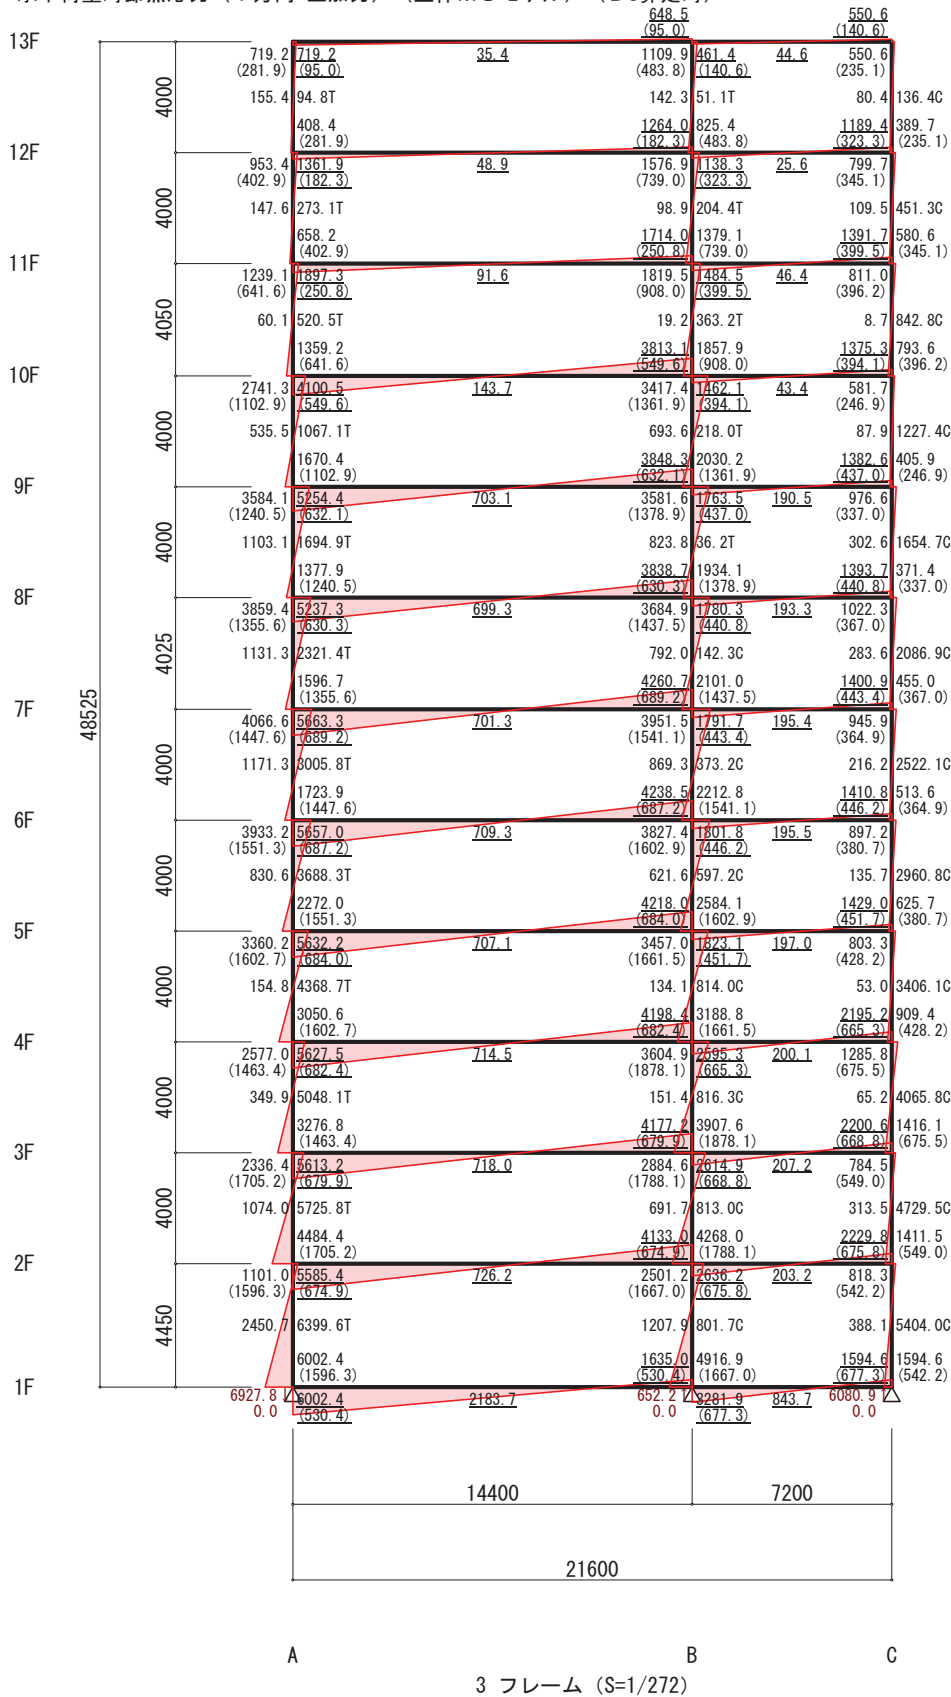

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

48525	13F	4000	717.9 (281.9)	717.9 (94.6)	37.0	1111.5 (482.8)	467.5 (141.6)	42.4	552.2 (232.6)		
			154.1	94.2T		145.9	52.5T		87.0	139.9C	
	12F	4000	409.7 (281.9)	1268.7 (182.7)	46.9	1557.1 (729.9)	1108.0 (315.3)	27.0	783.6 (340.6)	378.3 (232.6)	
			146.7	272.8T		97.3	197.2T		102.4	453.2C	
	11F	4050	659.4 (403.0)	1713.2 (250.4)	89.9	1798.7 (898.4)	1448.1 (395.0)	26.2	817.0 (398.5)	578.7 (340.6)	
			1233.5 (639.2)	1892.9 (250.4)		20.5	351.6T		10.0	846.9C	
	10F	4000	1355.2 (639.2)	3800.2 (547.3)	140.2	3383.4 (1347.5)	1839.8 (388.9)	22.9	580.2 (246.9)	797.1 (398.5)	
			2725.3 (1096.6)	4080.5 (547.3)		688.3	203.2T		86.4	1234.7C	
	9F	4000	1661.0 (1096.6)	3850.2 (630.8)	691.2	3552.8 (1365.0)	2006.7 (429.7)	162.2	977.6 (336.7)	407.3 (246.9)	
			3571.7 (1237.0)	5232.7 (630.8)		822.8	15.0T		304.3	1663.8C	
	8F	4025	1376.3 (1237.0)	3842.0 (630.3)	696.1	3662.2 (1425.3)	1907.2 (434.0)	165.0	1028.2 (368.2)	369.1 (336.7)	
			3857.9 (1355.2)	5234.2 (630.3)		793.8	171.1C		287.2	2098.0C	
	7F	4000	1596.7 (1355.2)	4263.1 (689.1)	698.4	3929.1 (1527.9)	2074.7 (437.0)	167.3	952.2 (365.0)	453.9 (368.2)	
			4063.1 (1446.7)	5659.8 (689.1)		873.2	408.7C		222.2	2536.0C	
	6F	4000	1723.7 (1446.7)	4240.5 (687.1)	706.7	3810.9 (1592.3)	2182.7 (440.5)	167.4	910.5 (382.4)	507.8 (365.0)	
			3930.1 (1550.8)	5653.9 (687.1)		626.3	639.2C		145.8	2977.9C	
	5F	4000	2273.1 (1550.8)	4220.9 (684.1)	704.7	3439.7 (1653.5)	2558.2 (446.6)	169.3	819.5 (436.7)	618.9 (382.4)	
3357.2 (1601.5)			5630.2 (684.1)		132.8	862.1C		53.9	3426.5C		
4F	4000	3048.7 (1601.5)	4203.0 (682.6)	712.0	3174.1 (653.5)	1317.1 (659.6)	172.7	2201.9 (659.6)	927.2 (436.7)		
		2578.3 (1464.3)	5627.0 (682.6)		159.2	871.7C		78.3	4088.5C		
3F	4000	3279.1 (1464.3)	4181.0 (680.2)	716.1	3894.5 (1867.6)	1751.9 (664.6)	179.3	2213.3 (664.6)	1431.3 (676.5)		
		2334.1 (1705.2)	5613.2 (680.2)		700.9	874.5C		349.5	4756.1C		
2F	4000	1076.2	5722.9T		4138.8 (675.4)	4260.3 (1779.7)		2246.1 (673.1)	1481.1 (565.8)		
		4486.6 (1705.2)		723.9	2478.7 (1665.9)	2600.2 (673.1)	177.0	765.0 (552.5)			
1F	4450	1100.1 (1596.0)	5586.7 (675.4)		1228.0	867.8C		464.4	5431.7C		
		2451.1	6397.5T		1638.4 (530.6)	4934.8 (1665.9)		1693.8 (693.1)	1693.8 (552.5)		
		6931.0 0.0	6002.2 (530.6)	2181.9	702.4 0.0	3296.4 (693.1)	801.3	6122.3 0.0			
		14400				7200					
		21600									
		A				B					
						C					
		4 フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

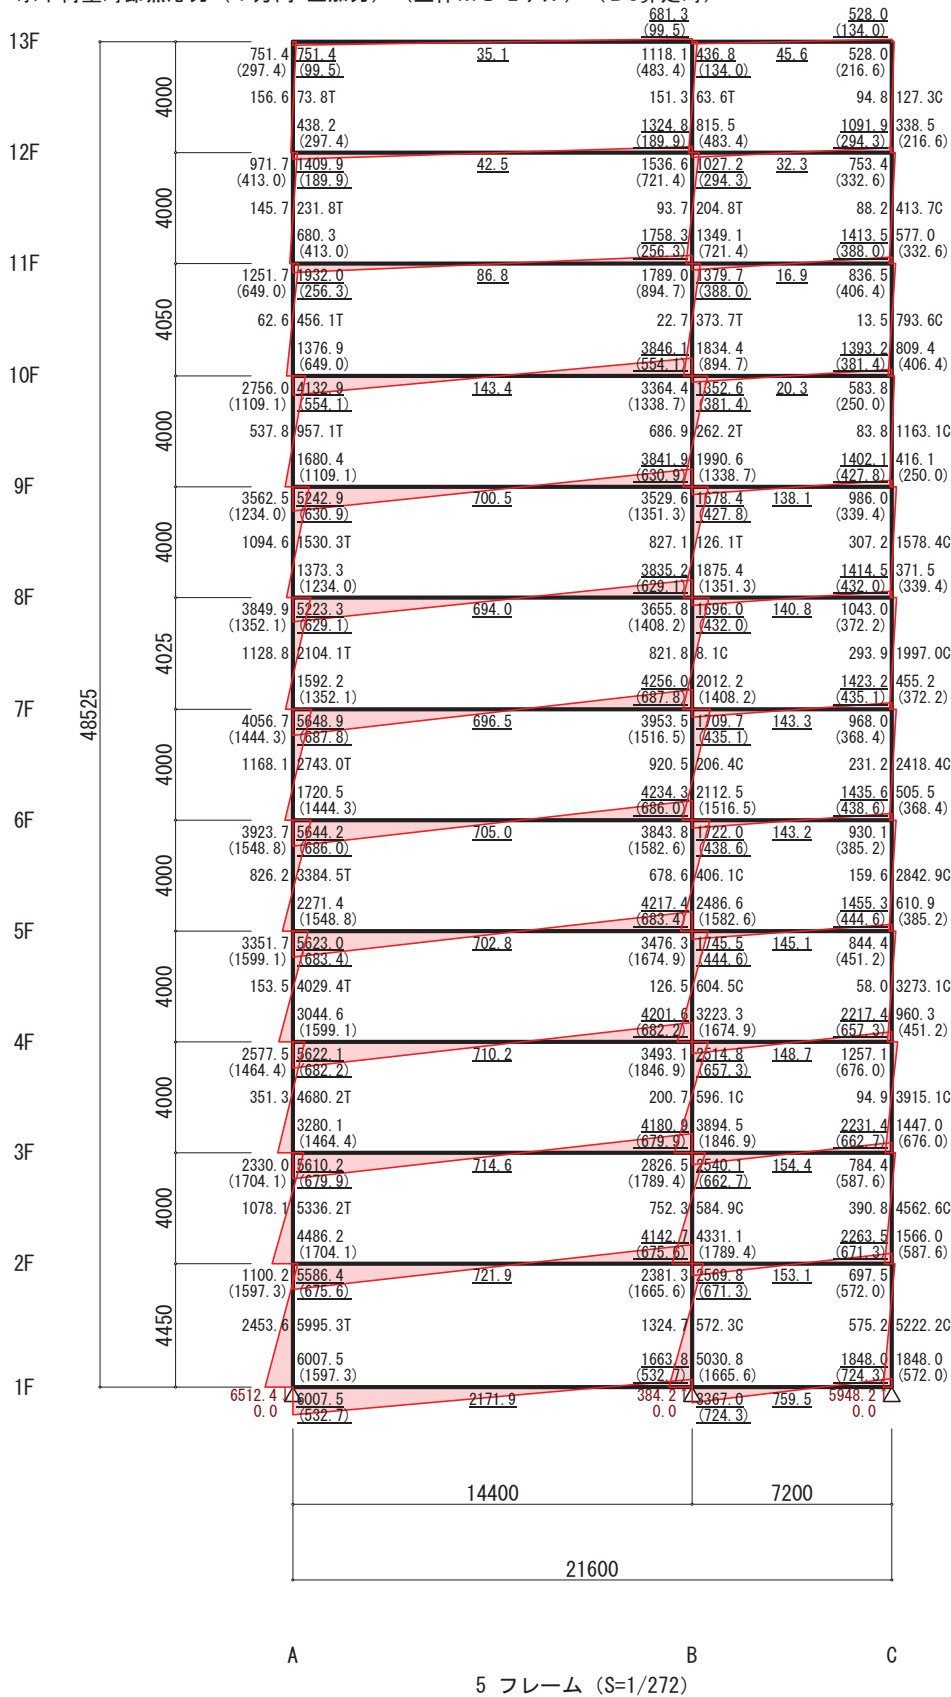


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	621.7 (227.1)	621.7 (83.7)	19.1	583.6 (83.7)	962.4 (404.9)	378.8 (116.6)	40.9	460.6 (116.6)		
		167.6	110.1T		152.6	1.8C		86.4	126.8C		
12F	4000	286.5 (227.1)	1015.3 (144.8)	27.6	1015.3 (144.8)	1278.5 (583.5)	657.2 (404.9)		953.0 (260.2)	287.8 (187.1)	
		784.0 (325.4)	1070.6 (144.8)		111.4	64.0T	16.3	665.2 (279.3)	400.3C		
11F	4050	133.2	292.0T		517.6 (325.4)	1198.4 (176.6)	1055.6 (583.5)		1122.2 (327.7)	451.8 (279.3)	
		827.2 (392.6)	1344.7 (176.6)	73.2	1380.3 (653.0)	1237.6 (327.7)	57.7	670.4 (328.6)	742.0C		
10F	4000	32.1	506.7T		762.9 (392.6)	1195.6 (180.4)	1264.3 (653.0)		1117.8 (349.5)	660.5 (328.6)	
		639.9 (174.8)	1402.8 (180.4)	103.6	1329.9 (517.1)	1398.6 (349.5)	140.4	457.3 (185.3)	1111.8C		
9F	4000	290.4	747.9T		59.1 (174.8)	1192.5 (196.6)	738.4 (517.1)		1122.6 (386.4)	283.7 (185.3)	
		1579.8 (392.0)	1638.9 (196.6)	223.2	2113.3 (645.2)	1659.2 (386.4)	268.3	838.9 (262.5)	1520.3C		
8F	4025	795.8	1013.2T		11.9 (392.0)	1198.0 (222.5)	467.7 (645.2)		1129.8 (388.9)	211.1 (262.5)	
		2017.8 (583.9)	2005.9 (222.5)	404.0	2400.7 (778.2)	1670.4 (388.9)	270.3	918.7 (303.5)	1932.5C		
7F	4000	842.7	1303.3T		332.4 (583.9)	1942.0 (325.6)	731.8 (778.2)		1132.4 (390.1)	303.1 (303.5)	
		2413.7 (723.3)	2746.1 (325.6)	402.0	2886.4 (952.3)	1676.1 (390.1)	271.9	829.3 (287.2)	2346.4C		
6F	4000	967.1	1696.2T		479.5 (723.3)	1934.5 (324.9)	923.0 (952.3)		1138.1 (391.5)	319.4 (287.2)	
		2265.0 (813.6)	2744.6 (324.9)	405.0	2692.2 (1031.3)	1680.7 (391.5)	271.3	818.7 (327.6)	2762.0C		
5F	4000	637.8	2085.6T		989.5 (813.6)	1928.9 (324.0)	1433.1 (1031.3)		1149.5 (394.9)	491.7 (327.6)	
		1747.8 (869.6)	2737.3 (324.0)	404.2	2189.9 (1086.3)	1694.1 (394.9)	272.3	657.8 (331.0)	3181.0C		
4F	4000	8.5	2467.9T		1730.8 (869.6)	1923.6 (323.6)	2155.3 (1086.3)		1167.5 (398.7)	666.2 (331.0)	
		1005.8 (761.7)	2736.6 (323.6)	406.5	1471.7 (992.3)	1703.3 (398.7)	267.9	501.3 (351.3)	3605.3C		
3F	4000	517.5	2843.3T		2040.9 (761.7)	1918.3 (323.0)	2497.6 (992.3)		1174.0 (401.0)	903.8 (351.3)	
		691.8 (862.3)	2732.6 (323.0)	407.1	1134.2 (1083.0)	1713.4 (401.0)	269.7	270.2 (339.9)	4032.4C		
2F	4450	1032.8	3211.3T		2757.4 (862.3)	1900.8 (321.4)	3197.8 (1083.0)		1181.4 (402.8)	1089.5 (339.9)	
		29.8 (1264.0)	2727.7 (321.4)	413.4	421.6 (1242.8)	1718.6 (402.8)	268.6	92.0 (472.5)	4456.0C		
1F	4450	2842.2	3568.8T		5654.6 (1264.0)	1974.4 (529.8)	5108.7 (1242.8)		2010.8 (714.6)	2010.8 (472.5)	
		4121.2 0.0	3654.6 (529.8)	1840.1	726.0 0.0	3134.3 (714.6)	561.8	5175.9 0.0			
		14400				7200					
		21600									
		A				B				C	
		6 フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	678.9 (254.4)	678.9 (92.1)	15.4	960.4 (402.3)	312.3 (100.2)	48.5	409.4 (159.6)	648.1 (92.1)	409.4 (100.2)
		170.1	129.1C		155.7	6.6T		90.1	107.4T	
12F	4000	338.8 (254.4)	1130.6 (153.9)	22.4	1085.9 (153.9)	648.9 (402.3)	930.3 (251.5)	229.1 (159.6)		
		163.3	333.8C		104.7	71.2C		76.9	367.1T	
11F	4050	690.5 (333.0)	1155.8 (166.0)	39.8	1426.8 (679.6)	1299.3 (368.9)	28.9	809.7 (395.6)		
		16.2	547.9C		50.5	255.2C		8.7	743.2T	
10F	4000	658.1 (333.0)	1323.5 (172.3)	83.1	1325.7 (679.6)	1370.7 (392.4)	792.3 (395.6)			
		308.5	790.6C		301.3	448.5C		83.1	1144.4T	
9F	4000	1277.4 (219.7)	1159.7 (190.3)	210.4	2336.1 (785.8)	1605.2 (414.3)	113.6	965.7 (326.6)		
		838.1	1053.8C		764.5	645.3C		312.5	1565.5T	
8F	4025	1569.5 (369.9)	1170.6 (218.7)	403.9	2765.1 (953.7)	1593.8 (411.7)	111.6	1029.8 (361.1)		
		825.0	1336.8C		845.8	814.6C		303.1	1981.6T	
7F	4000	1989.4 (501.0)	1908.9 (321.0)	402.0	3247.6 (1120.3)	1608.3 (413.4)	120.1	944.4 (341.9)		
		987.4	1718.7C		1007.0	884.0C		260.6	2397.7T	
6F	4000	1895.2 (610.7)	1909.8 (321.5)	405.0	3089.9 (1213.3)	1603.6 (411.9)	120.8	938.8 (384.6)		
		673.8	2095.3C		663.2	954.5C		169.6	2811.2T	
5F	4000	1368.9 (658.3)	1916.4 (322.3)	404.2	2551.5 (1237.8)	1590.3 (408.5)	119.8	751.1 (367.1)		
		52.2	2463.2C		76.0	1026.3C		16.9	3220.0T	
4F	4000	652.1 (531.6)	1916.6 (322.6)	406.5	1911.4 (1158.3)	1582.0 (407.7)	114.2	636.5 (405.1)		
		411.2	2824.0C		404.6	1104.6C		173.6	3626.8T	
3F	4000	445.2 (699.1)	1919.6 (323.2)	407.1	1584.3 (1251.0)	1571.6 (405.3)	112.4	363.1 (345.3)		
		953.0	3178.3C		917.7	1187.1C		327.5	4029.0T	
2F	4450	428.0 (909.5)	1923.3 (324.5)	413.4	896.3 (1428.8)	1565.9 (403.4)	113.5	320.6 (653.2)		
		2451.7	3517.7C		2282.8	269.1C		1132.6	4426.9T	
1F		4475.4 (909.5)	4475.4 (546.0)	544.6	3386.3 (546.0)	5462.0 (1428.8)	2585.9 (647.5)	2585.9 (653.2)		
		4050.6 0.0	4475.4 (546.0)	544.6	1369.0 0.0	2075.7 (647.5)	255.1	5071.4 0.0		
		14400			7200					
		21600								
		A			B		C			
1 フレーム (S=1/272)										

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

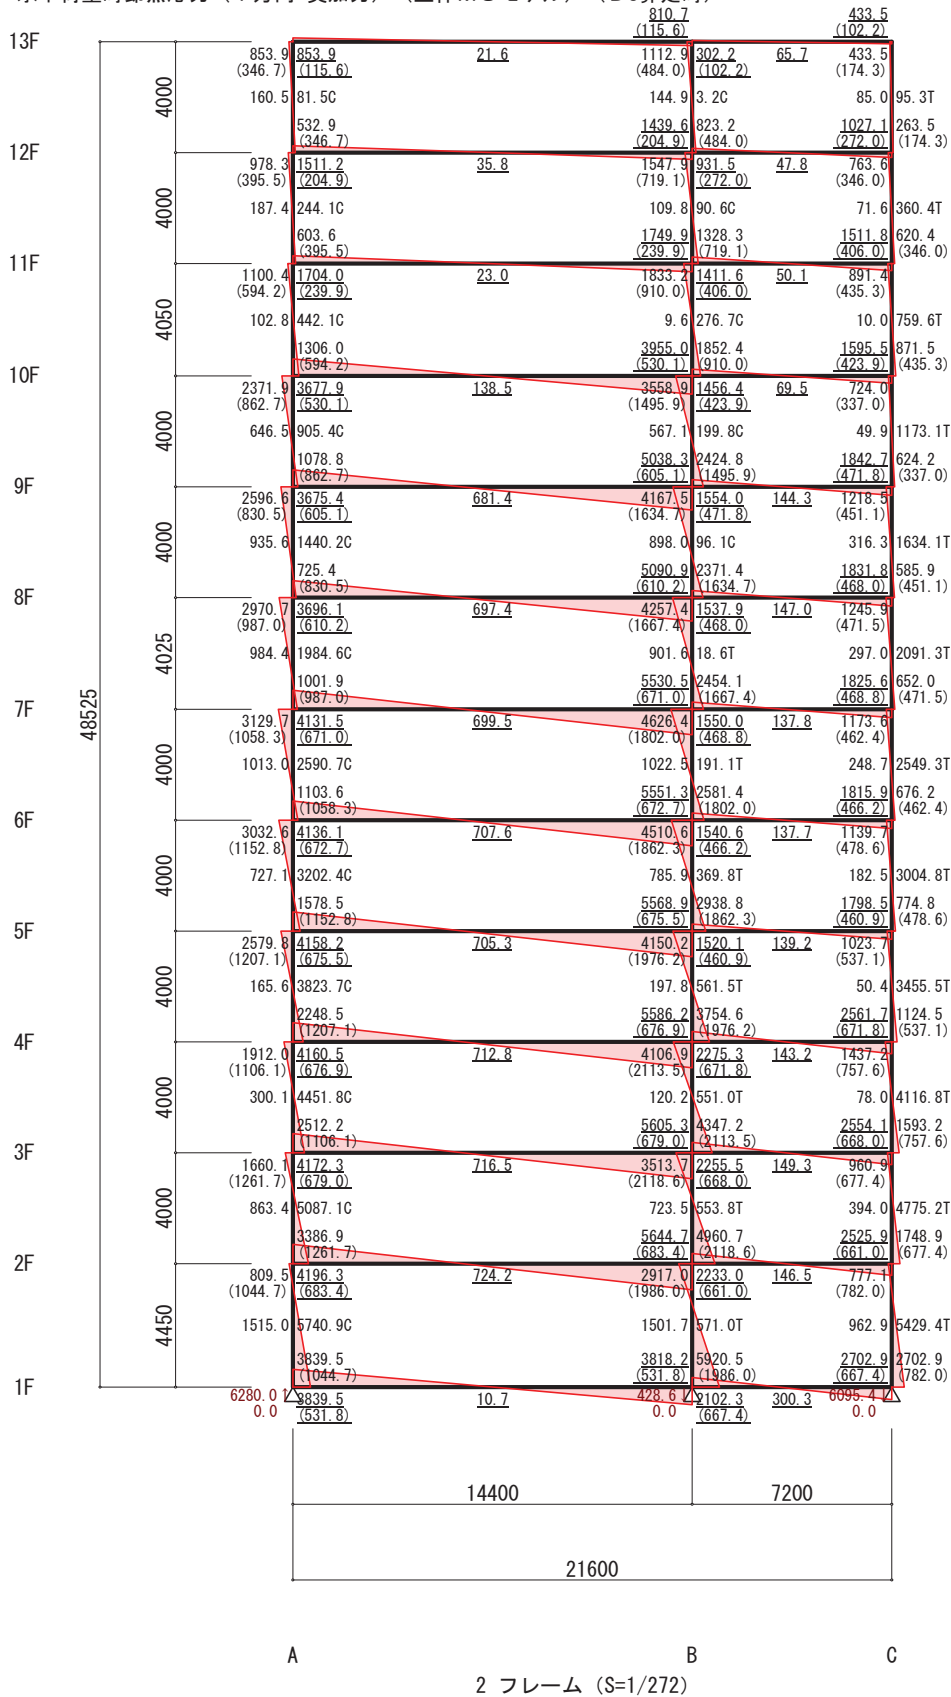


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


48525	13F	4000	832.1 (336.3)	832.1 (112.6)	21.1	789.9 (112.6)	310.1 (103.9)	64.0 (103.9)	438.1 (179.3)	104.2T
			159.5	109.7C		138.9	11.5T		79.5	
	12F	4000	965.6 (391.2)	1478.8 (200.0)	39.2	1551.1 (719.4)	972.8 (283.6)	48.2 (358.8)	790.1 (358.8)	279.2 (179.3)
			183.3	300.7C		112.3	70.7C		72.5	386.4T
	11F	4050	1098.4 (593.3)	1697.5 (238.0)	16.2	1827.7 (909.5)	1424.2 (415.1)	70.2 (451.1)	919.6 (451.1)	645.1 (358.8)
			103.0	530.8C		14.0	246.2C		6.1	800.4T
	10F	4000	2357.5 (858.3)	3661.9 (524.0)	110.6	3538.5 (1482.0)	1511.1 (439.9)	72.6 (347.4)	748.8 (347.4)	907.4 (451.1)
			641.0	1047.2C		574.5	160.0C		54.1	1239.8T
	9F	4000	2582.6 (831.0)	3658.2 (600.7)	666.8	4127.8 (1622.5)	1525.5 (470.4)	167.8 (470.4)	1220.5 (453.7)	640.7 (347.4)
			920.7	1638.5C		882.8	28.8C		313.0	1710.1T
	8F	4025	2940.9 (984.5)	3681.5 (608.5)	699.3	4226.7 (1658.1)	1508.8 (466.5)	170.6 (476.5)	1255.7 (476.5)	594.4 (453.7)
			959.0	2238.9C		889.8	113.9T		296.8	2176.9T
	7F	4000	3095.2 (1057.6)	4117.5 (669.3)	701.3	4593.9 (1793.2)	1521.1 (467.3)	161.3 (467.3)	1181.5 (466.7)	662.1 (476.5)
			980.0	2897.8C		1007.5	317.1T		248.0	2645.1T
	6F	4000	2988.6 (1148.2)	4123.8 (671.3)	709.3	4474.5 (1852.2)	1511.1 (464.6)	161.3 (464.6)	1148.3 (483.3)	685.4 (466.7)
			692.2	3558.9C		770.1	525.0T		181.7	3111.0T
	5F	4000	2544.5 (1189.0)	4148.7 (674.4)	707.1	4118.4 (1960.4)	1489.8 (459.1)	162.9 (459.1)	1030.8 (540.3)	784.8 (483.3)
			166.5	4224.8C		197.6	741.7T		49.9	3572.0T
4F	4000	1941.8 (1117.5)	4153.4 (676.1)	714.5	4103.6 (2109.7)	2244.3 (669.7)	166.7 (763.0)	1447.4 (763.0)	1130.5 (540.3)	
		293.1	4893.5C		115.9	749.4T		78.7	4244.0T	
3F	4000	1639.7 (1232.5)	4167.7 (678.6)	718.0	3493.0 (2101.0)	2224.6 (666.2)	173.8 (679.9)	967.6 (679.9)	1604.6 (763.0)	
		825.3	5565.7C		709.1	763.1T		392.1	4912.9T	
2F	4450	905.1 (1030.0)	4195.4 (683.6)	726.2	2940.0 (1981.5)	2203.3 (659.2)	169.8 (793.6)	791.2 (793.6)	1751.8 (679.9)	
		1386.6	6246.4C		1469.0	788.5T		974.5	5574.8T	
1F		6760.9 0.0	3678.3 (518.0)	51.4	635.7 0.0	2096.7 (671.8)	321.7 (671.8)	6245.7 0.0	2740.2 (793.6)	
			14400			7200				
			21600							
A			B			C				
3 フレーム (S=1/272)										

		A		B		C	
		48525		48525		48525	
		4000		4000		4000	
		4050		4050		4050	
		4000		4000		4000	
		4025		4025		4025	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		4000		4000		4000	
		40					


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

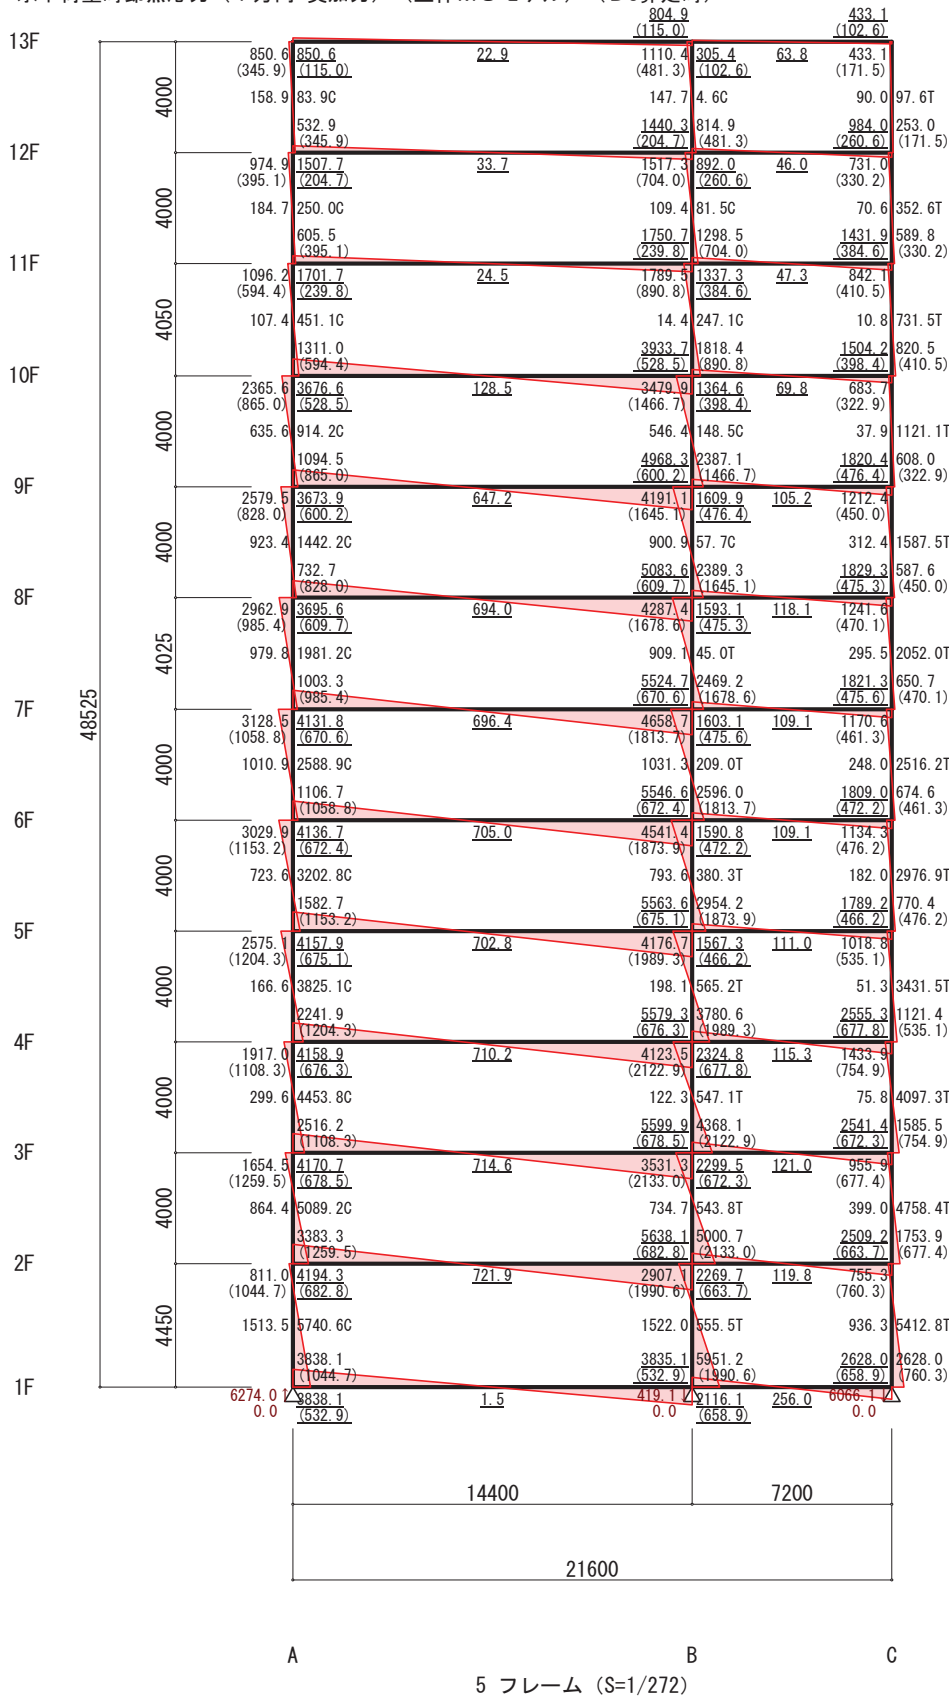


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

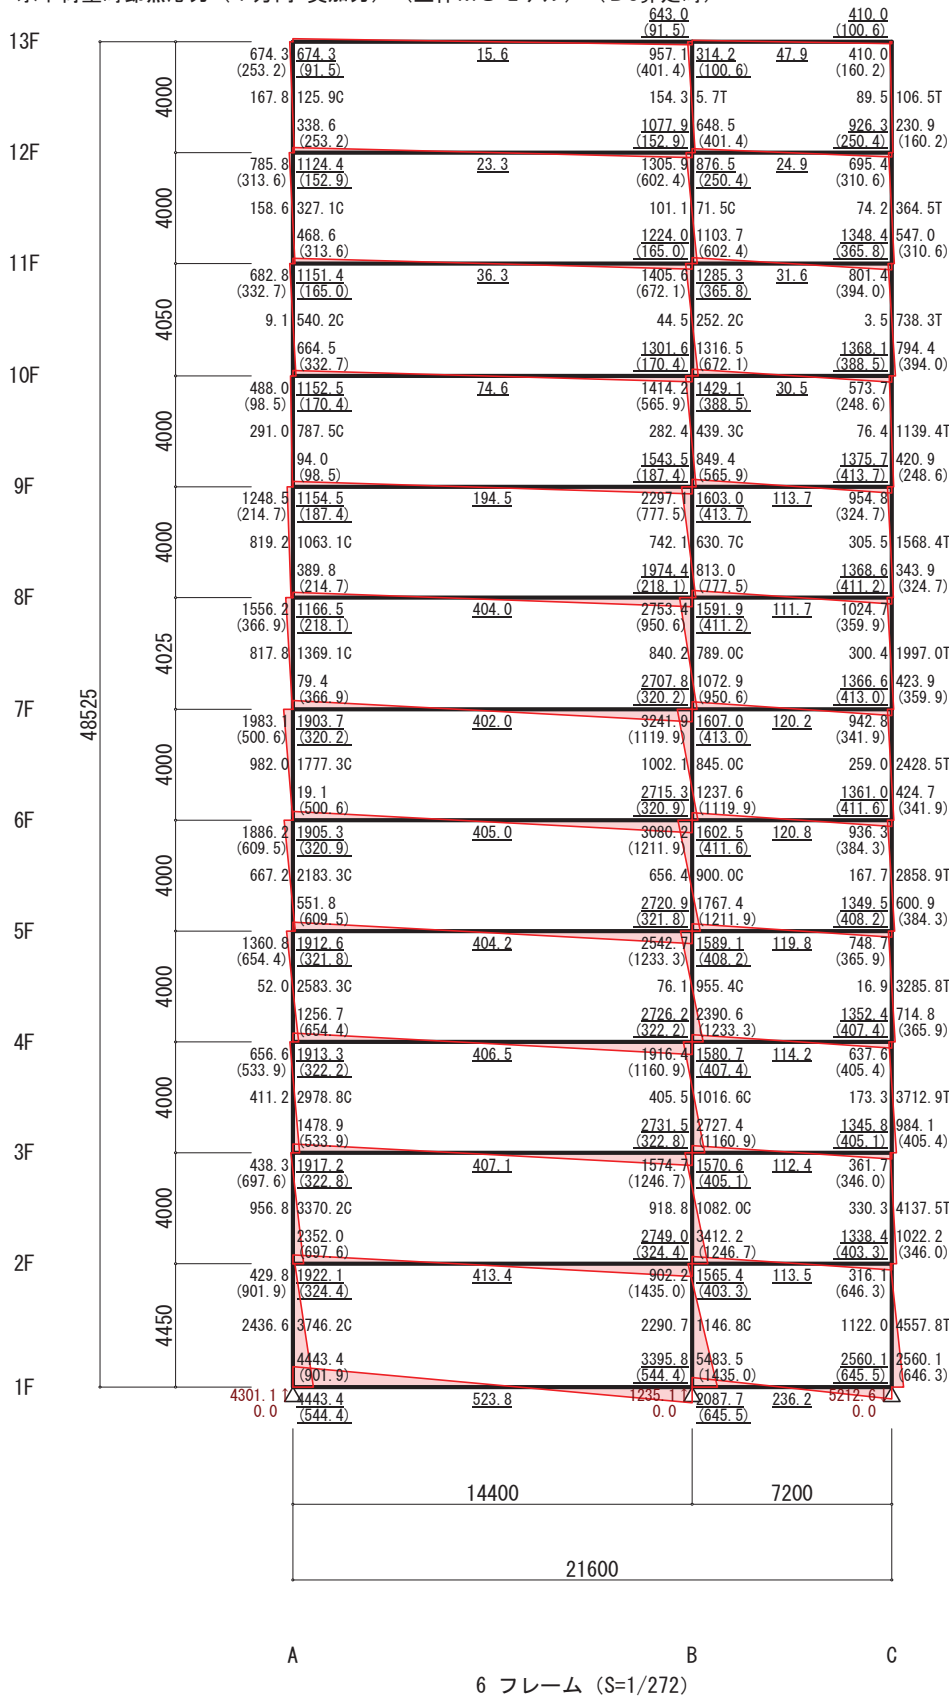


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

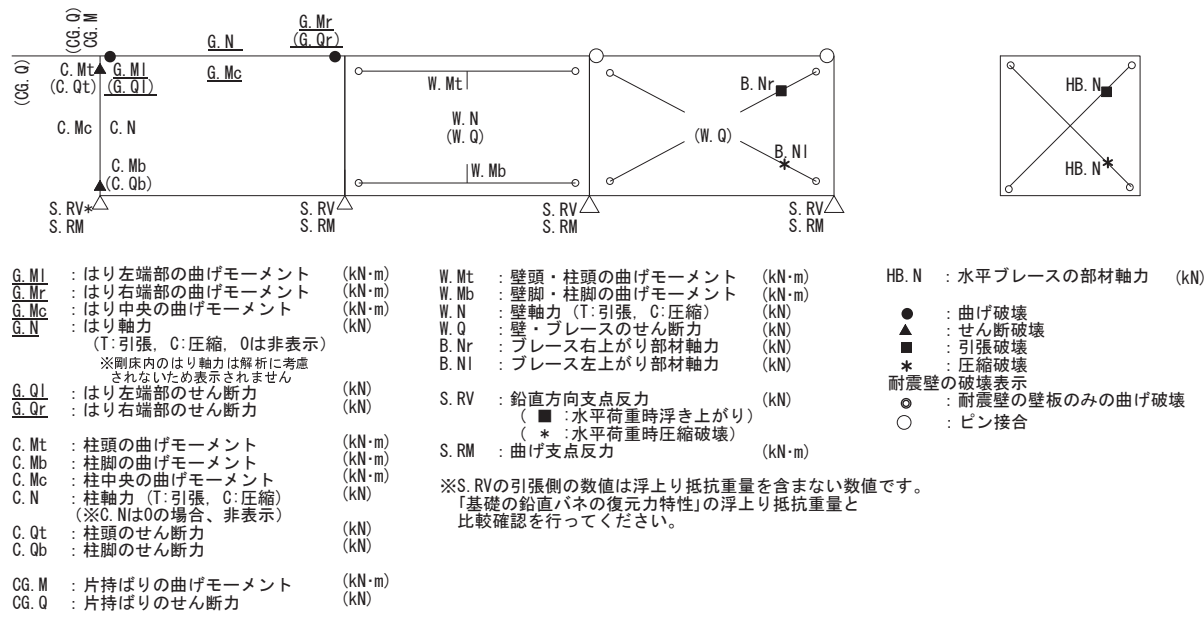

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

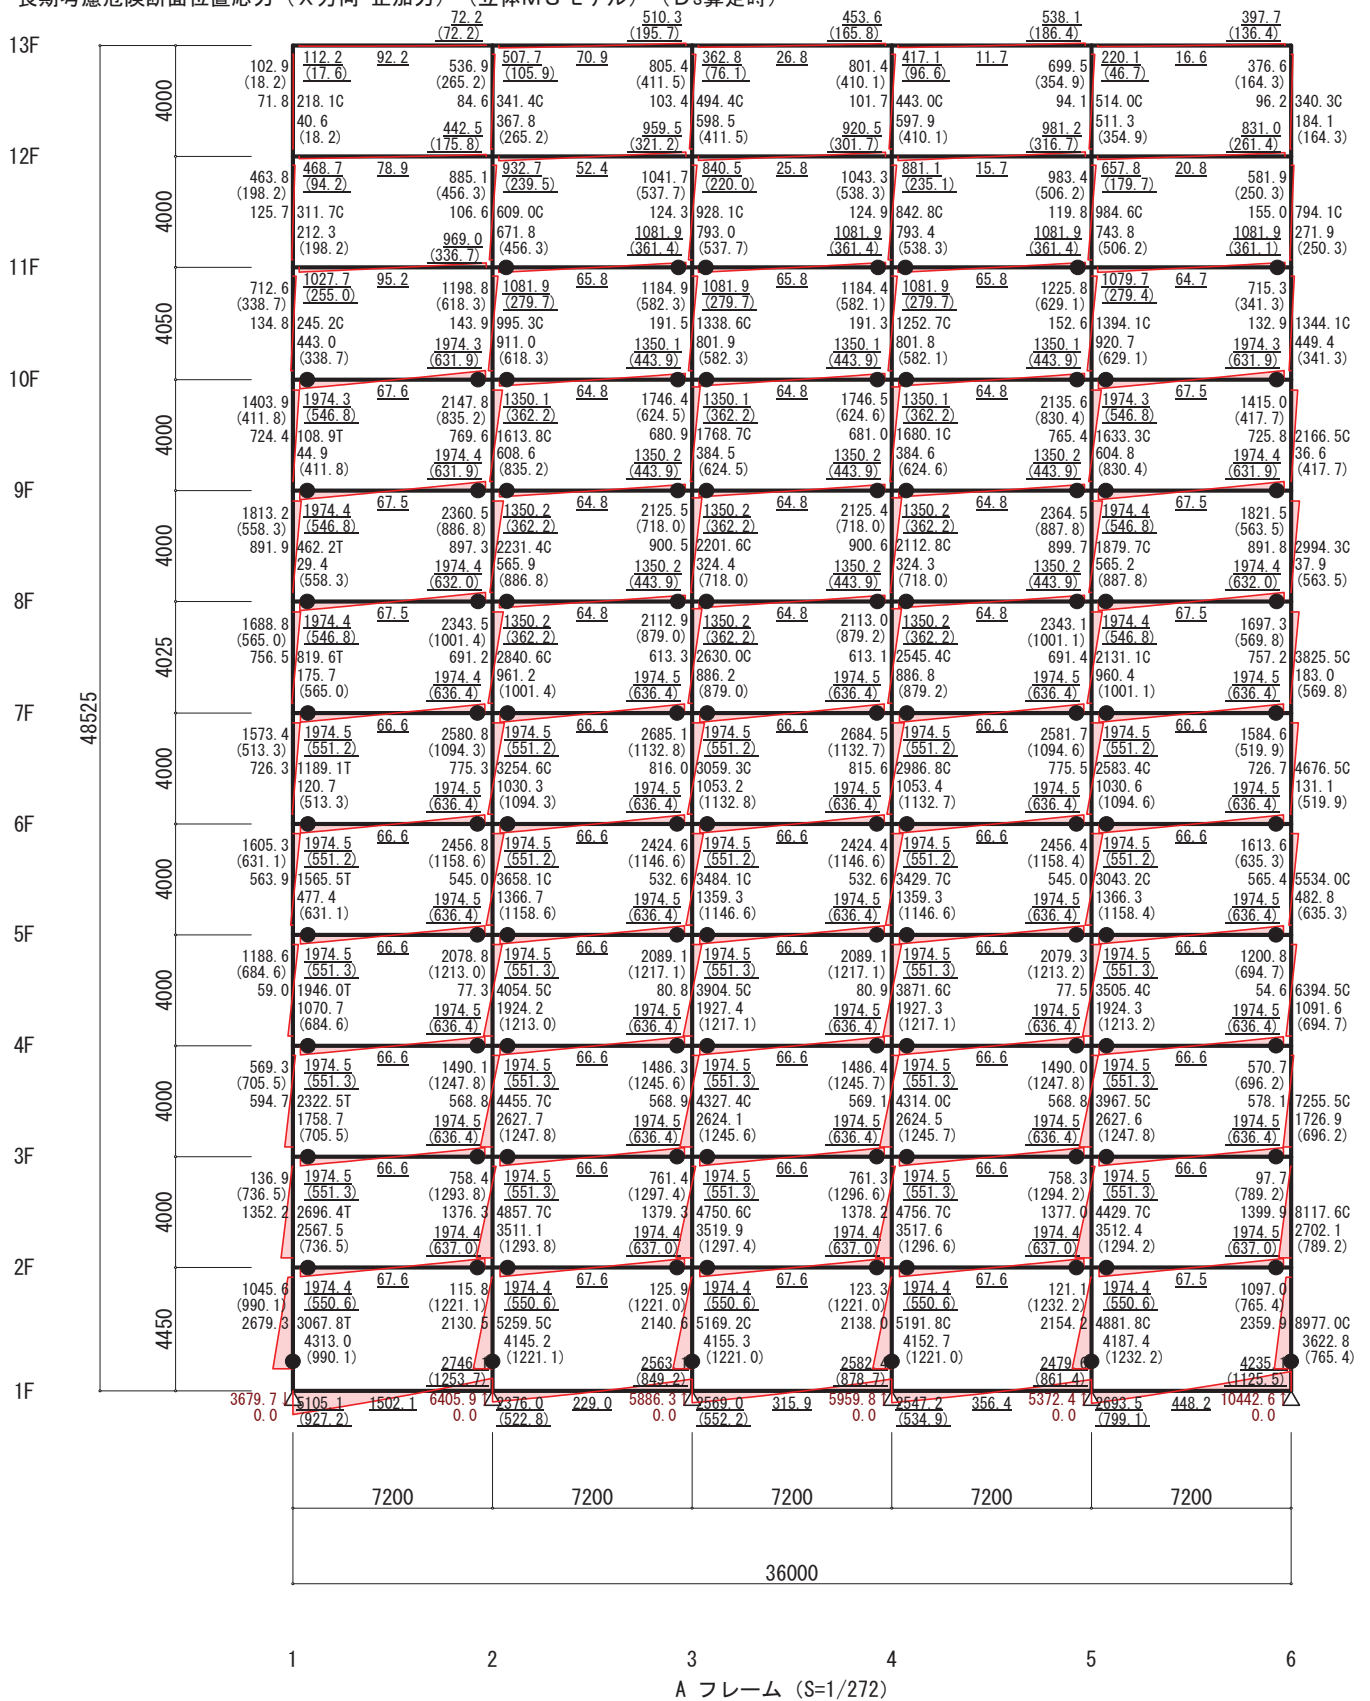


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

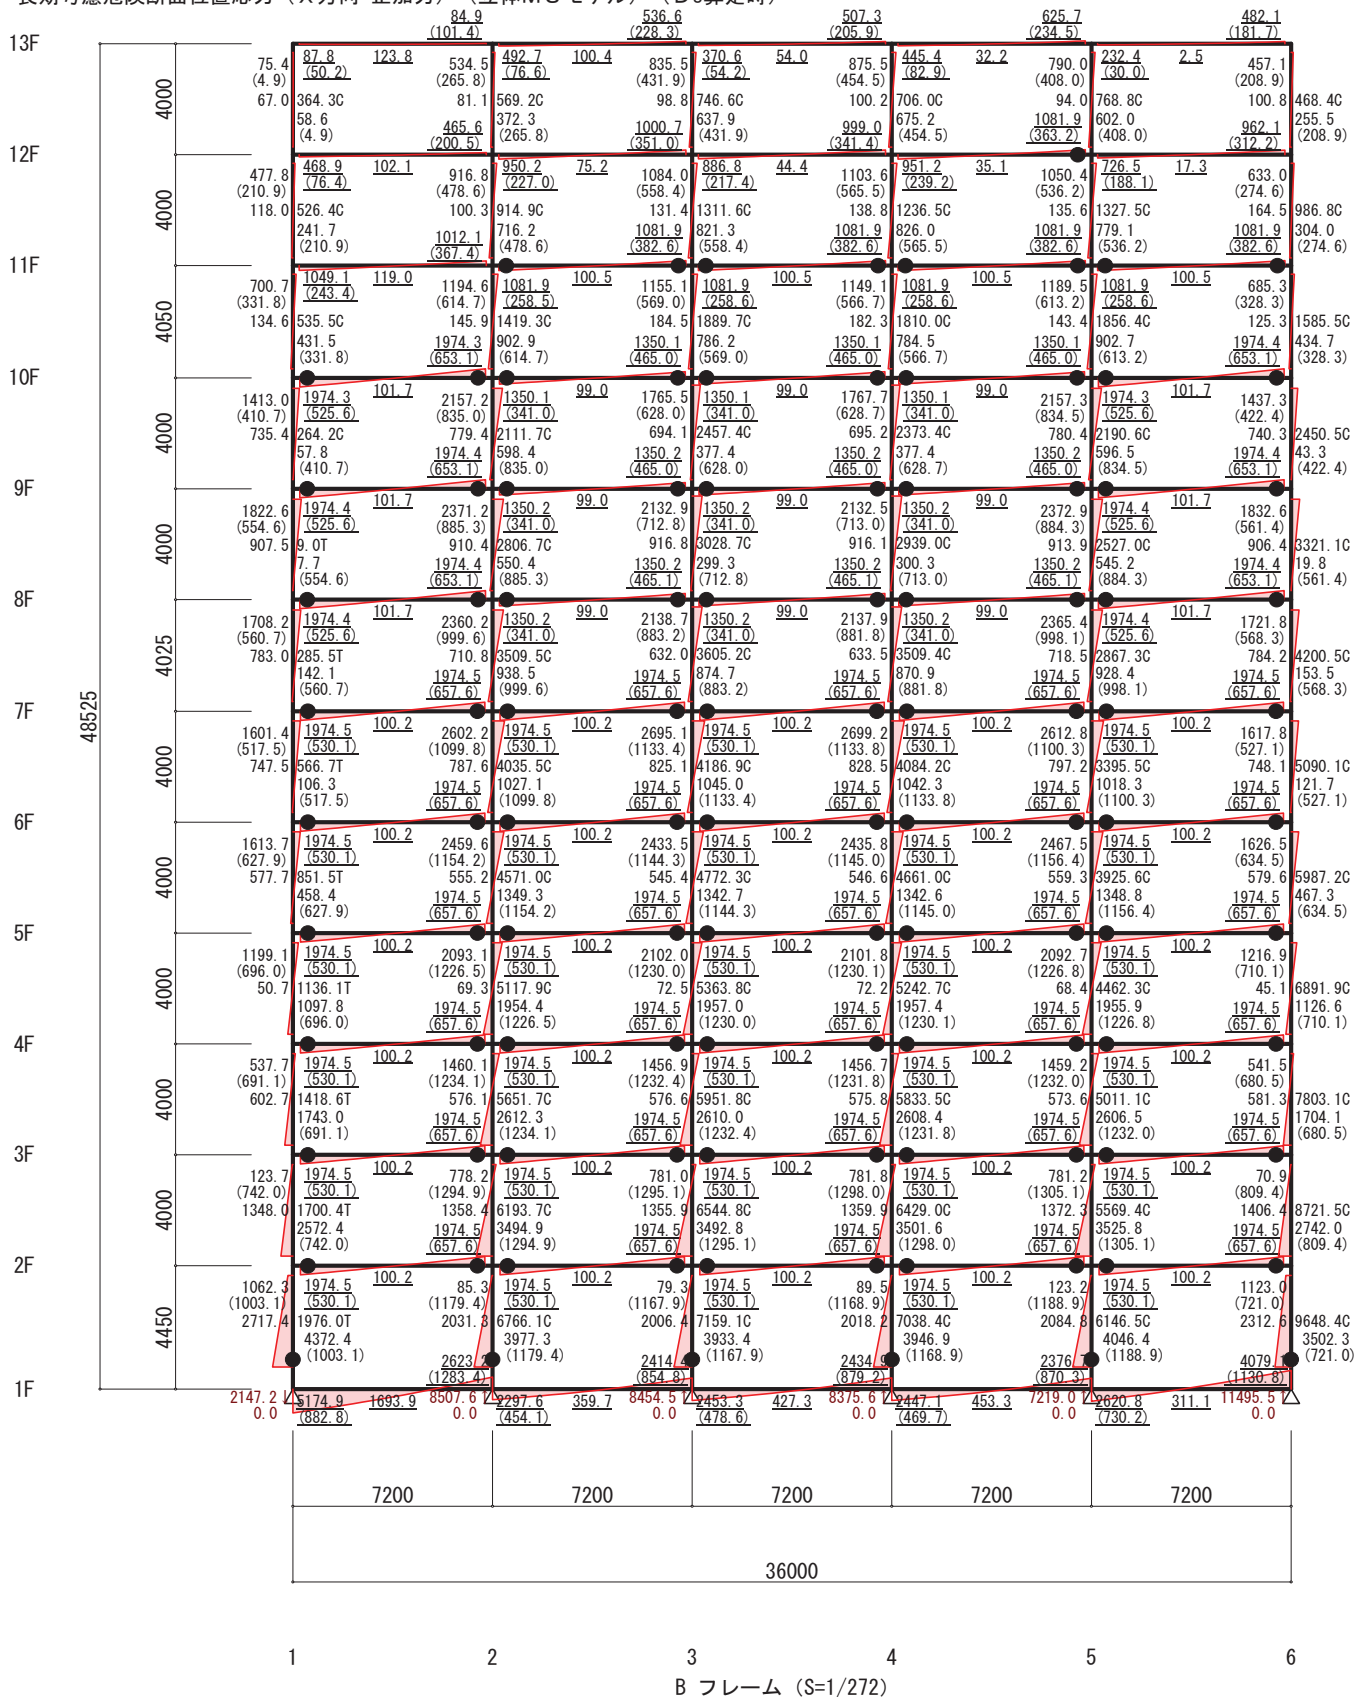


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

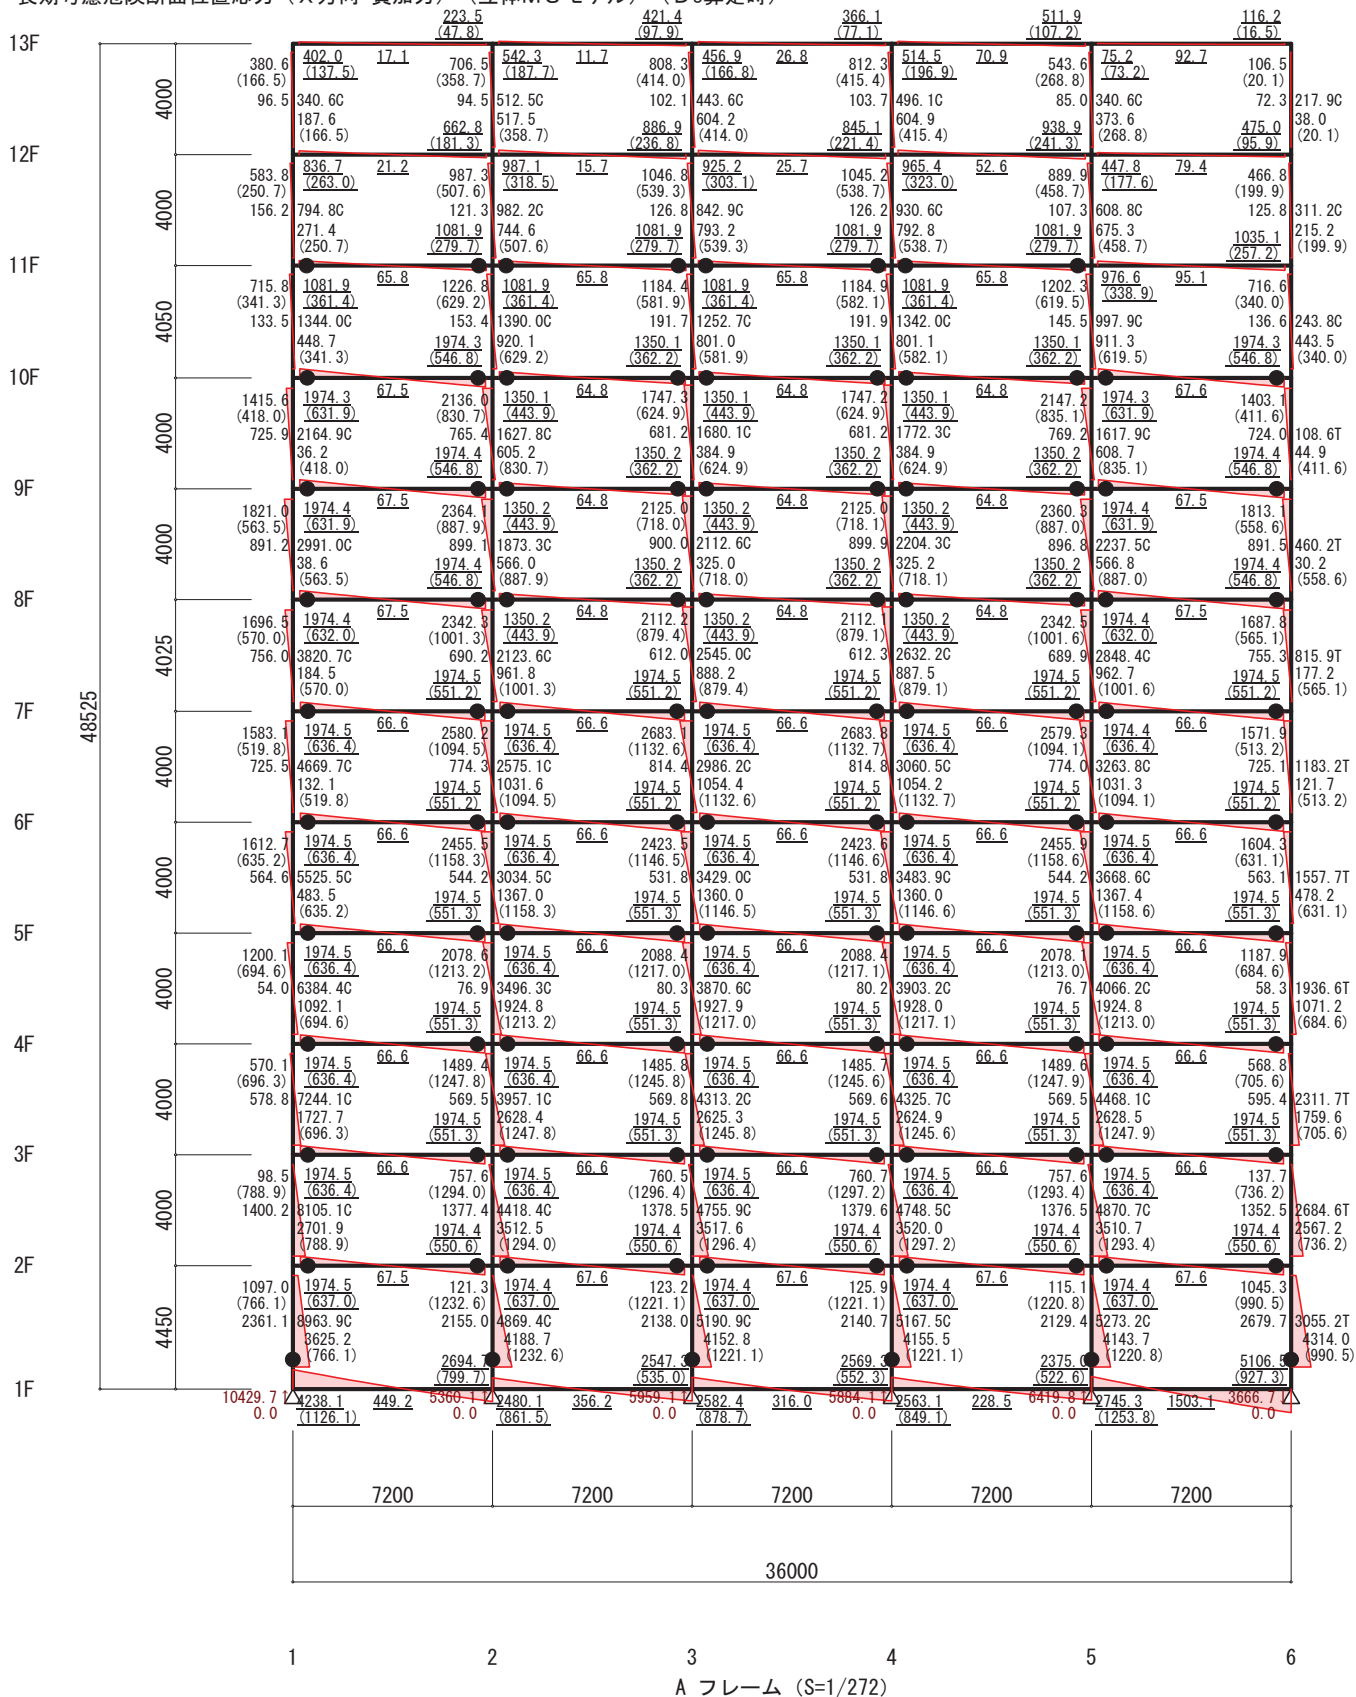


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

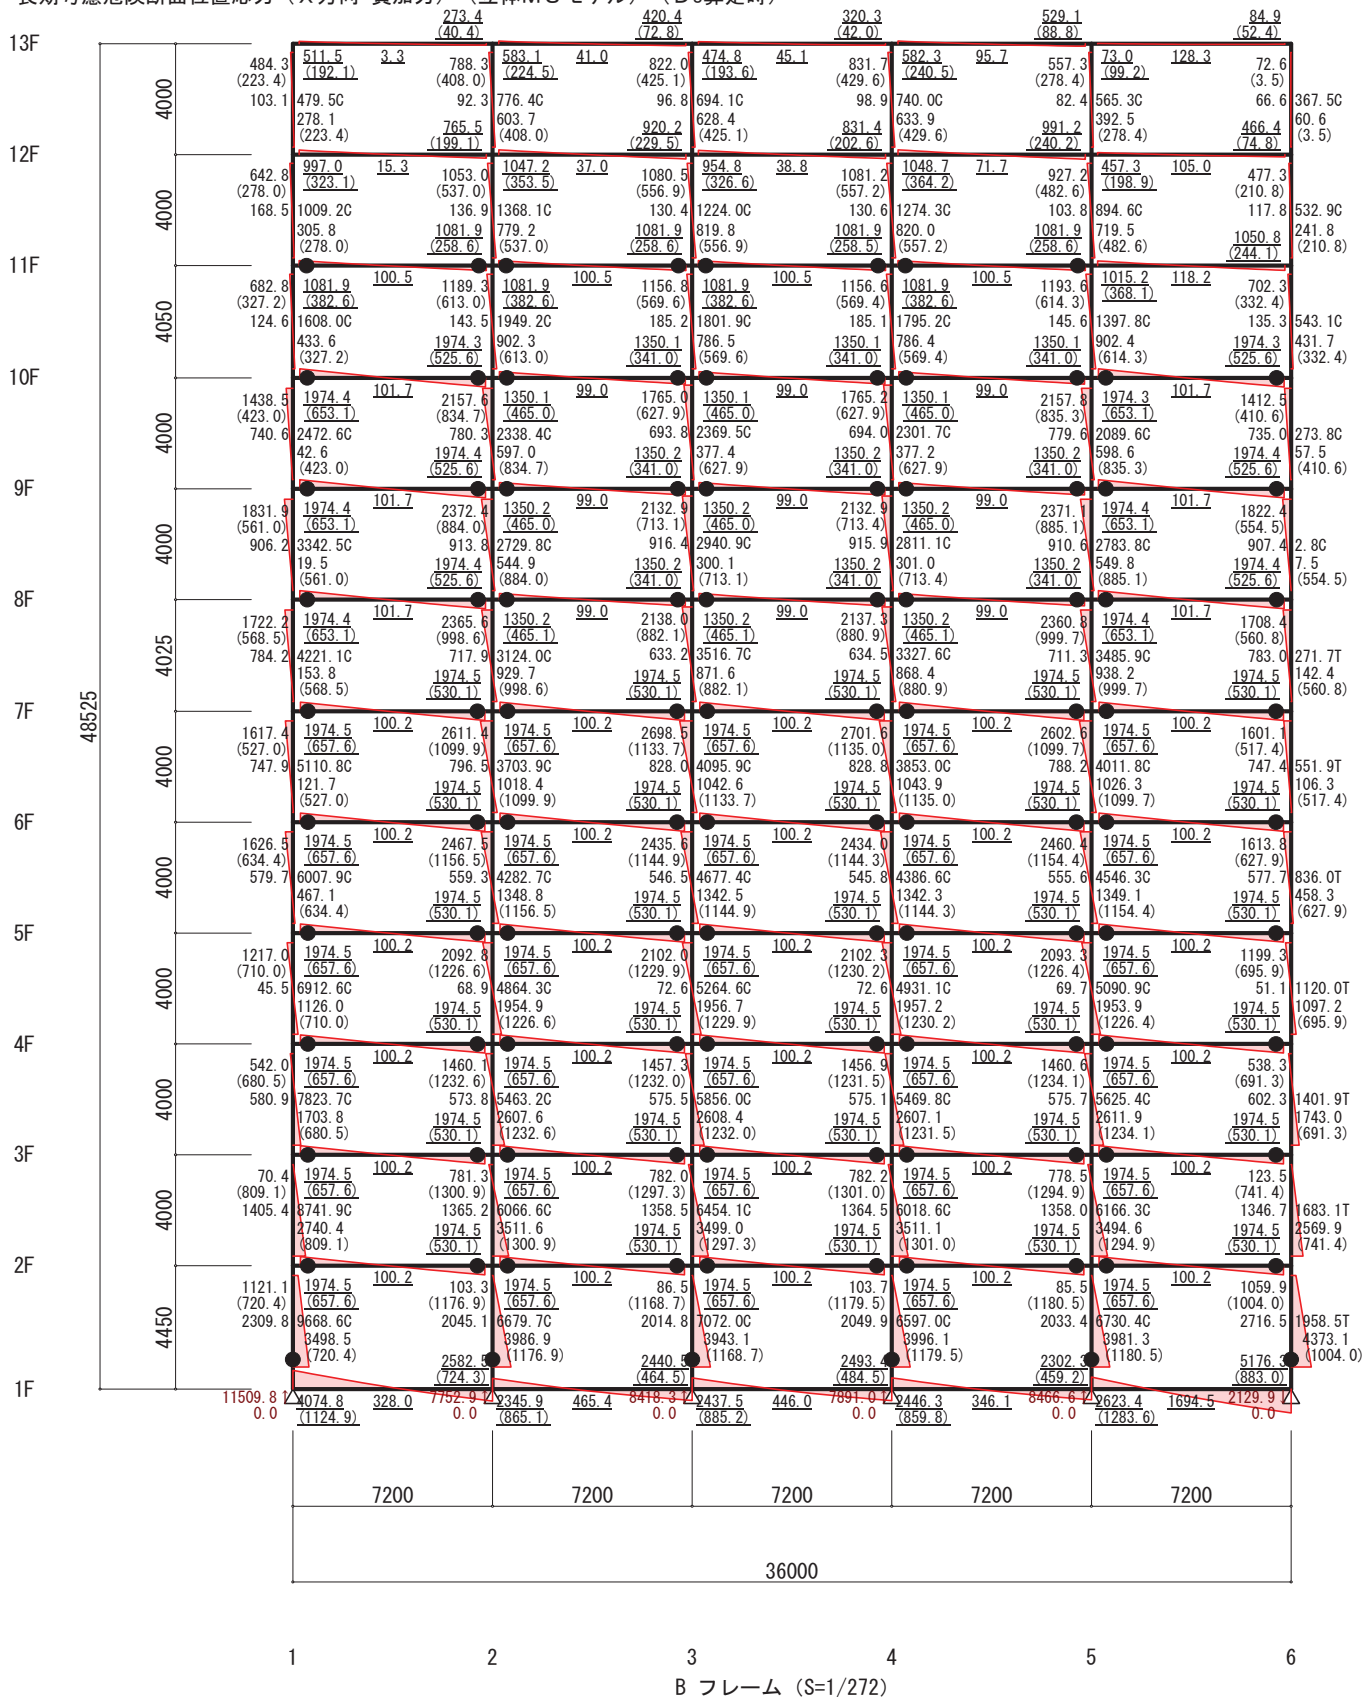


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		234.2 (42.7)		239.1 (35.6)		108.7 (4.8)		303.7 (56.6)		132.4 (6.1)								
13F	4000	348.3 (144.7)	353.3 (130.1)	11.8	513.7 (253.0)	300.3 (123.1)	40.8	439.8 (217.9)	221.6 (92.3)	15.0	470.4 (219.1)	378.6 (144.1)	33.9	415.0 (186.5)	123.5 (81.4)	75.8	123.1 (38.9)	71.9C
		94.1	222.1C		69.5	187.0C		57.2	180.2C		85.7	293.1C		87.6	166.9C		54.8	13.6 (38.9)
			160.0 (144.7)		483.1 (141.0)	374.8 (253.0)		516.2 (118.7)	325.4 (217.9)		454.7 (98.2)	299.0 (219.1)		473.3 (128.7)	239.9 (186.5)		359.4 (91.9)	
12F	4000	364.4 (149.3)	562.8 (166.6)	19.3	643.9 (312.9)	601.8 (210.2)	31.9	648.3 (323.3)	524.5 (189.7)	39.7	574.2 (283.7)	488.5 (154.2)	12.9	527.8 (261.8)	352.3 (117.4)	24.1	324.8 (134.9)	70.7C
		102.2	510.8C		94.5	399.5C		80.6	424.5C		76.0	537.1C		68.0	321.4C		87.9	149.0 (134.9)
			159.9 (149.3)		608.1 (166.1)	455.0 (312.9)		795.1 (188.1)	487.0 (323.3)		767.4 (184.0)	422.1 (283.7)		608.1 (166.1)	391.7 (261.8)		608.1 (165.0)	
11F	4050	406.1 (184.3)	608.1 (191.6)	20.5	850.8 (471.2)	795.1 (279.6)	74.6	986.1 (567.7)	795.1 (275.5)	60.8	850.6 (469.8)	608.1 (191.6)	20.5	736.2 (378.7)	601.1 (190.6)	24.0	415.3 (187.0)	18.3T
		82.5	818.5C		23.4	643.1C		10.7	668.8C		25.5	712.0C		71.2	490.4C		87.0	241.4 (187.0)
			241.1 (184.3)		807.2 (223.5)	804.1 (471.2)		1285.9 (340.8)	1007.5 (567.7)		1344.0 (345.2)	799.5 (469.8)		807.2 (223.5)	593.8 (378.7)		807.2 (223.5)	
10F	4000	514.8 (157.9)	807.2 (251.3)	22.3	1188.4 (544.2)	1350.1 (434.5)	44.3	1387.1 (703.5)	1322.3 (439.0)	87.3	1177.1 (537.4)	807.2 (251.3)	22.3	893.4 (376.5)	807.2 (251.3)	22.3	509.0 (155.3)	166.0T
		245.4	1195.8C		260.0	996.2C		186.9	936.0C		260.3	800.3C		251.1	675.8C		244.1	20.9 (155.3)
			24.0 (157.9)		807.2 (223.5)	668.5 (544.2)		1350.1 (350.2)	1013.3 (703.5)		1350.1 (350.2)	656.5 (537.4)		807.2 (223.5)	391.2 (376.5)		807.2 (223.5)	
9F	4000	723.1 (224.5)	807.2 (251.3)	22.3	1293.6 (577.2)	1350.1 (444.0)	76.5	1428.5 (717.3)	1350.1 (444.0)	76.5	1296.3 (572.0)	807.2 (251.3)	22.3	1081.3 (435.3)	807.2 (251.3)	22.3	721.8 (223.5)	305.8T
		340.2	1569.8C		308.9	1356.0C		204.8	1197.1C		320.4	885.9C		338.7	866.2C		340.6	40.7 (223.5)
			42.8 (224.5)		807.2 (223.5)	675.8 (577.2)		1350.2 (350.2)	1018.9 (717.3)		1350.2 (350.2)	655.6 (572.0)		807.2 (223.5)	403.9 (435.3)		807.2 (223.5)	
8F	4025	678.9 (238.8)	807.2 (251.3)	22.3	1270.8 (595.4)	1350.2 (444.0)	76.5	1416.5 (724.9)	1350.2 (444.0)	76.5	1280.2 (594.1)	807.2 (251.3)	22.3	1044.8 (453.2)	807.2 (251.3)	22.3	676.2 (237.3)	438.0T
		271.5	1931.4C		255.0	1708.1C		179.8	1453.7C		266.6	968.6C		271.6	1057.4C		271.3	133.6 (237.3)
			135.8 (238.8)		807.2 (223.5)	760.8 (595.4)		1350.2 (350.2)	1056.9 (724.9)		1350.2 (350.2)	746.9 (594.1)		807.2 (223.5)	501.5 (453.2)		807.2 (223.5)	
7F	4000	587.0 (214.3)	807.2 (251.3)	22.3	1184.9 (574.5)	1350.2 (444.0)	76.5	1377.7 (718.0)	1350.2 (444.0)	76.5	1188.1 (567.3)	807.2 (251.3)	22.3	948.0 (425.4)	807.2 (251.3)	22.3	584.7 (212.9)	554.9T
		221.4	2278.4C		204.8	2052.6C		152.9	1708.2C		220.3	1052.1C		222.3	1254.4C		221.5	141.6 (212.9)
			144.2 (214.3)		807.3 (223.5)	775.3 (574.5)		1350.2 (350.2)	1072.0 (718.0)		1350.2 (350.2)	747.4 (567.3)		807.2 (223.5)	503.5 (425.4)		807.3 (223.5)	
6F	4000	580.3 (243.4)	807.3 (251.3)	22.3	1170.9 (603.3)	1350.2 (444.0)	76.5	1359.7 (740.7)	1350.2 (444.0)	76.5	1188.0 (604.8)	807.2 (251.3)	22.3	947.3 (461.2)	807.3 (251.3)	22.3	578.2 (242.5)	660.4T
		165.0	2611.6C		141.6	2390.9C		96.1	1959.2C		156.2	1132.6C		160.5	1453.7C		164.5	249.2 (242.5)
			250.4 (243.4)		807.3 (223.5)	887.6 (603.3)		1350.2 (350.2)	1167.5 (740.7)		1350.2 (350.2)	875.7 (604.8)		807.3 (223.5)	626.3 (461.2)		807.3 (223.5)	
5F	4000	461.1 (255.6)	807.3 (251.3)	22.3	1051.8 (589.3)	1350.2 (444.0)	76.5	1264.1 (707.6)	1350.2 (444.0)	76.5	1050.8 (587.5)	807.3 (251.3)	22.3	813.7 (453.9)	807.3 (251.3)	22.3	457.8 (252.9)	761.7T
		25.1	2934.1C		46.3	2723.9C		56.9	2205.6C		48.6	1206.3C		39.5	1650.2C		26.3	405.2 (252.9)
			410.9 (255.6)		807.3 (225.3)	959.1 (589.3)		1350.2 (353.2)	1150.4 (707.6)		1350.2 (353.2)	953.7 (587.5)		807.3 (225.3)	734.8 (453.9)		807.3 (225.3)	
4F	4000	291.5 (303.7)	807.3 (253.1)	22.0	981.1 (681.0)	1350.2 (447.0)	75.4	1282.2 (841.6)	1350.2 (447.0)	75.4	973.5 (677.9)	807.3 (253.1)	22.0	702.2 (530.6)	807.3 (253.1)	22.0	291.3 (307.1)	864.6T
		226.6	3257.1C		180.8	3050.9C		153.6	2456.0C		182.9	1290.5C		202.9	1861.7C		232.6	756.5 (307.1)
			744.7 (303.7)		807.3 (225.3)	1342.6 (681.0)		1350.2 (353.2)	1589.3 (841.6)		1350.2 (353.2)	1339.4 (677.9)		807.3 (225.3)	1108.1 (530.6)		807.3 (225.3)	
3F	4000	48.5 (258.8)	807.3 (253.1)	22.0	572.9 (649.6)	1350.2 (447.0)	75.4	809.1 (788.2)	1350.2 (447.0)	75.4	563.7 (646.1)	807.2 (253.1)	22.0	313.3 (483.4)	807.3 (253.1)	22.0	63.0 (240.0)	964.4T
		490.0	3577.7C		535.3	3379.0C		535.6	2705.6C		538.6	1370.5C		511.4	2072.0C		472.5	881.9 (240.0)
			931.5 (258.8)		807.2 (224.6)	1643.5 (649.6)		1350.2 (352.5)	1880.2 (788.2)		1350.2 (352.5)	1640.9 (646.1)		807.2 (224.6)	1336.0 (483.4)		807.2 (224.6)	
2F	4450	273.4 (485.8)	807.2 (253.7)	23.0	281.9 (654.2)	1350.2 (447.6)	76.4	544.8 (754.4)	1350.2 (447.6)	76.4	261.3 (696.3)	807.2 (253.7)	23.0	67.1 (629.4)	807.2 (253.7)	23.0	239.7 (553.1)	1067.1T
		1102.1	8897.2C		834.2	3710.2C		742.2	2945.6C		926.6	1427.2C		1006.6	2261.8C		1183.2	2126.7 (553.1)
			1930.9 (485.8)		1185.8 (323.6)	1950.4 (654.2)		1179.4 (179.5)	2029.1 (754.4)		1248.3 (212.0)	2114.5 (696.3)		1024.7 (176.7)	2080.4 (629.4)		2569.2 (410.2)	
1F		4582.6 0.0	2319.5 (650.1)	244.2	3918.4 0.0	1287.9 (505.9)	268.3	3341.9 0.0	1453.3 (538.4)	220.1	1767.0 0.0	1423.3 (503.1)	123.0	2881.7 0.0	1559.8 (736.7)	827.3	1419.4 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000																
		1		2		3		4		5		6						
		C フレーム (S=1/272)																


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

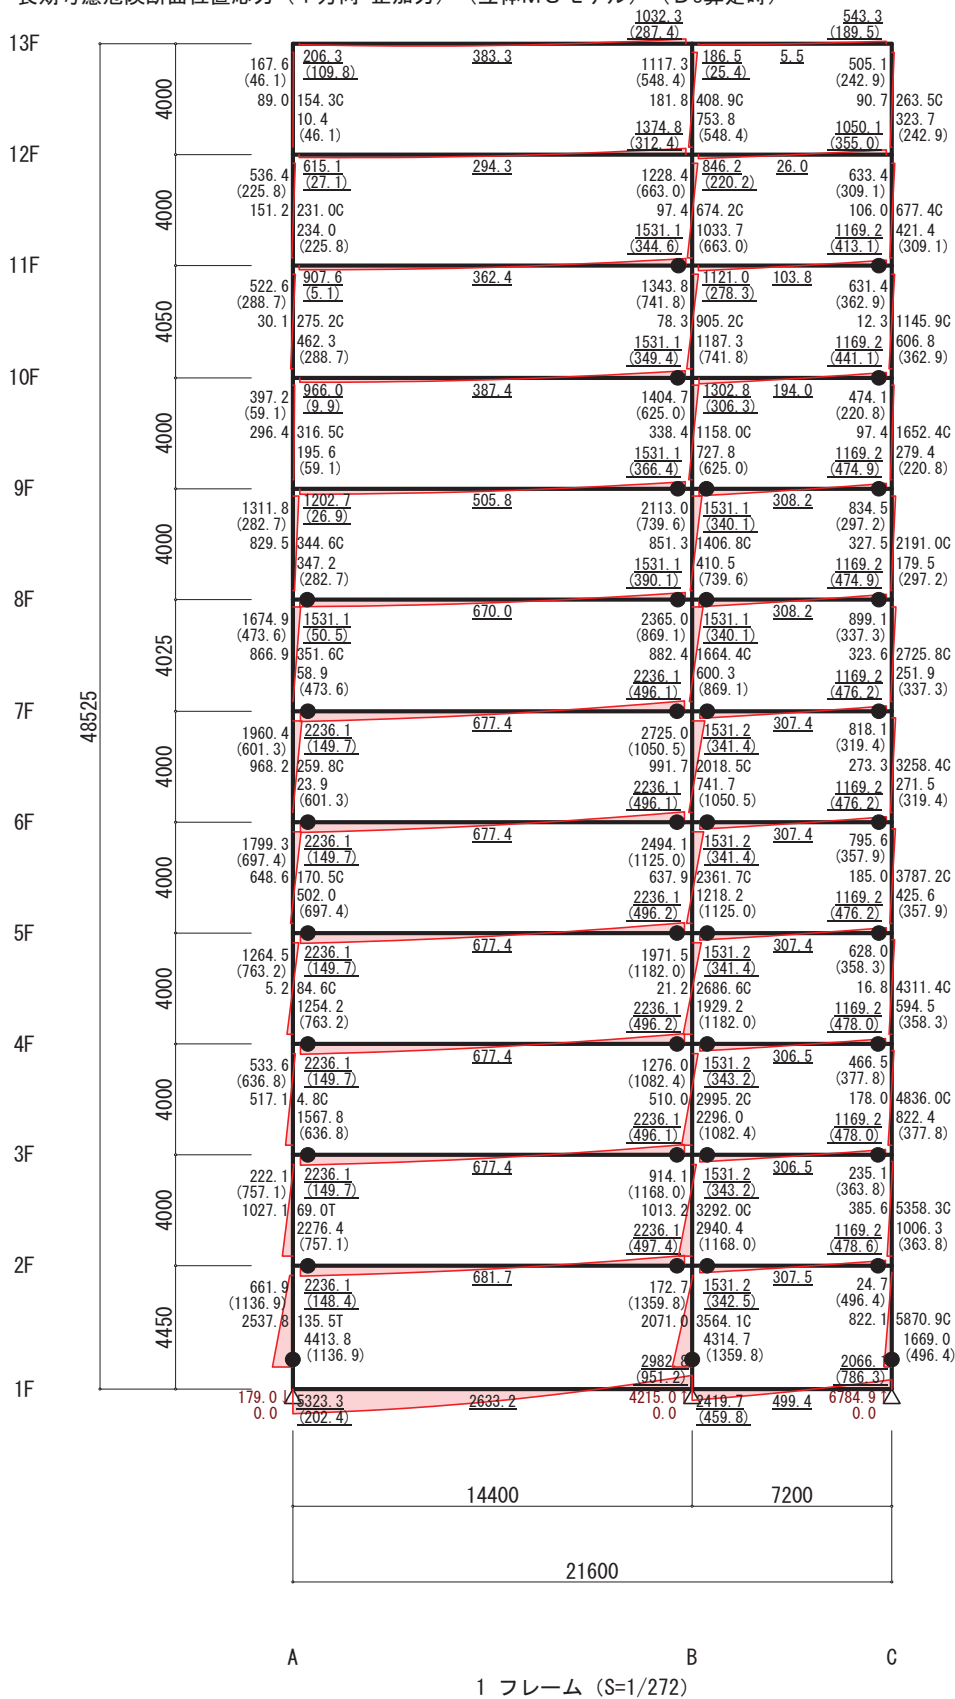


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

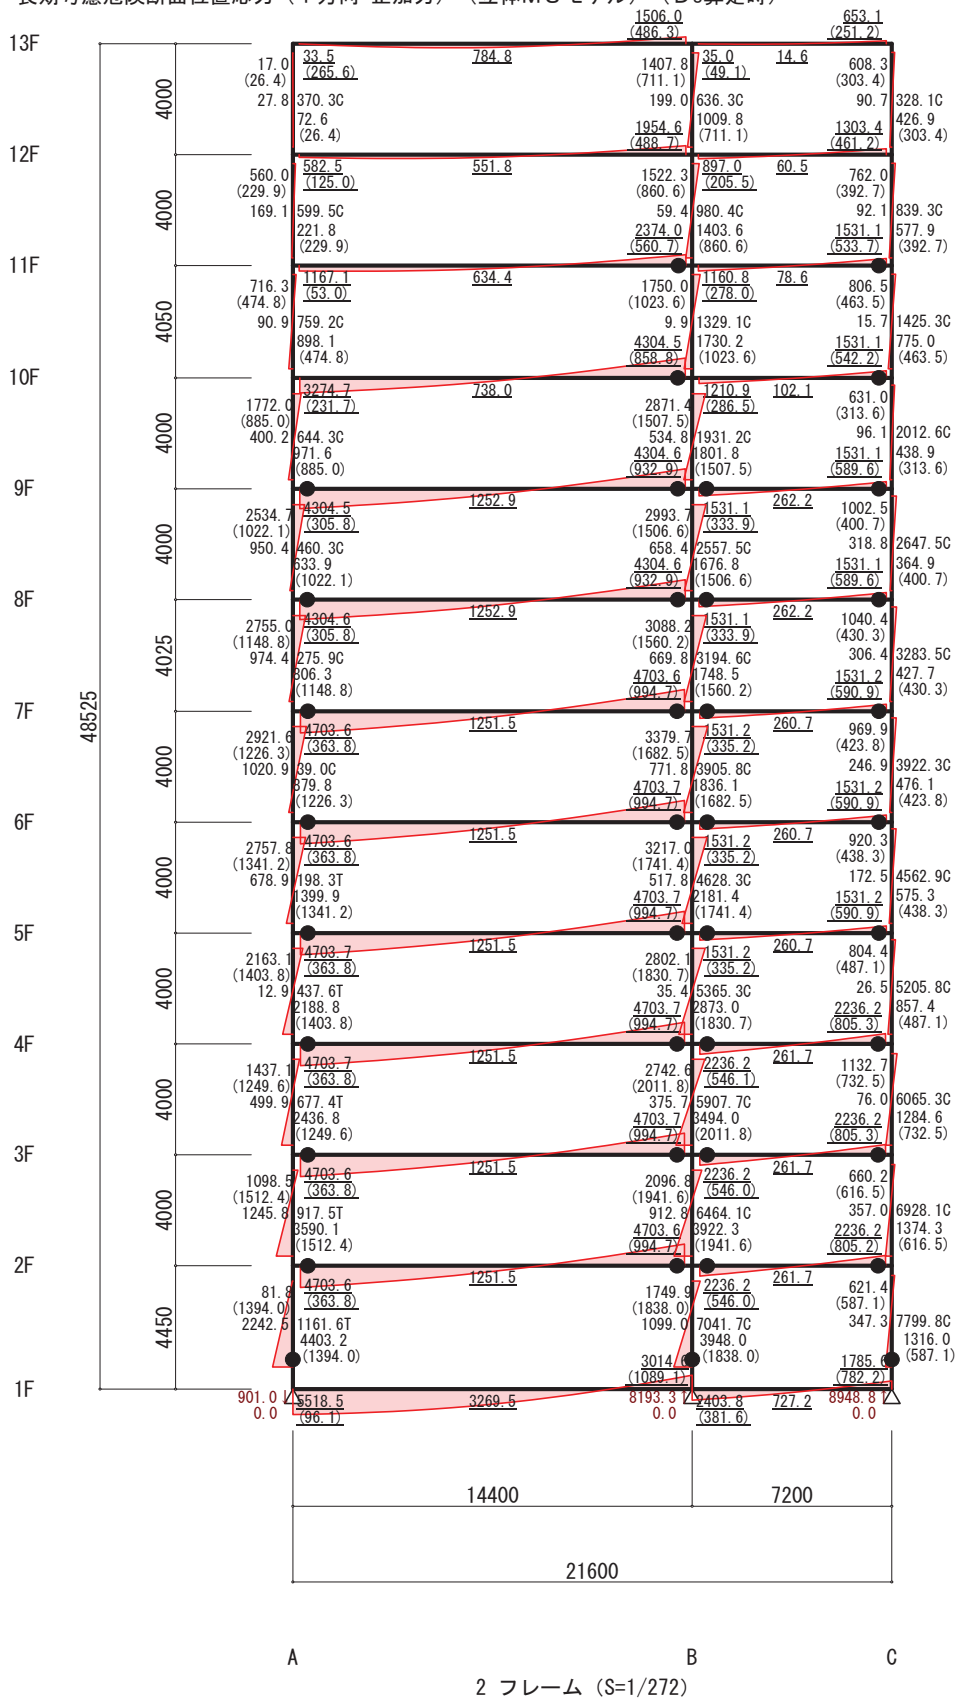


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

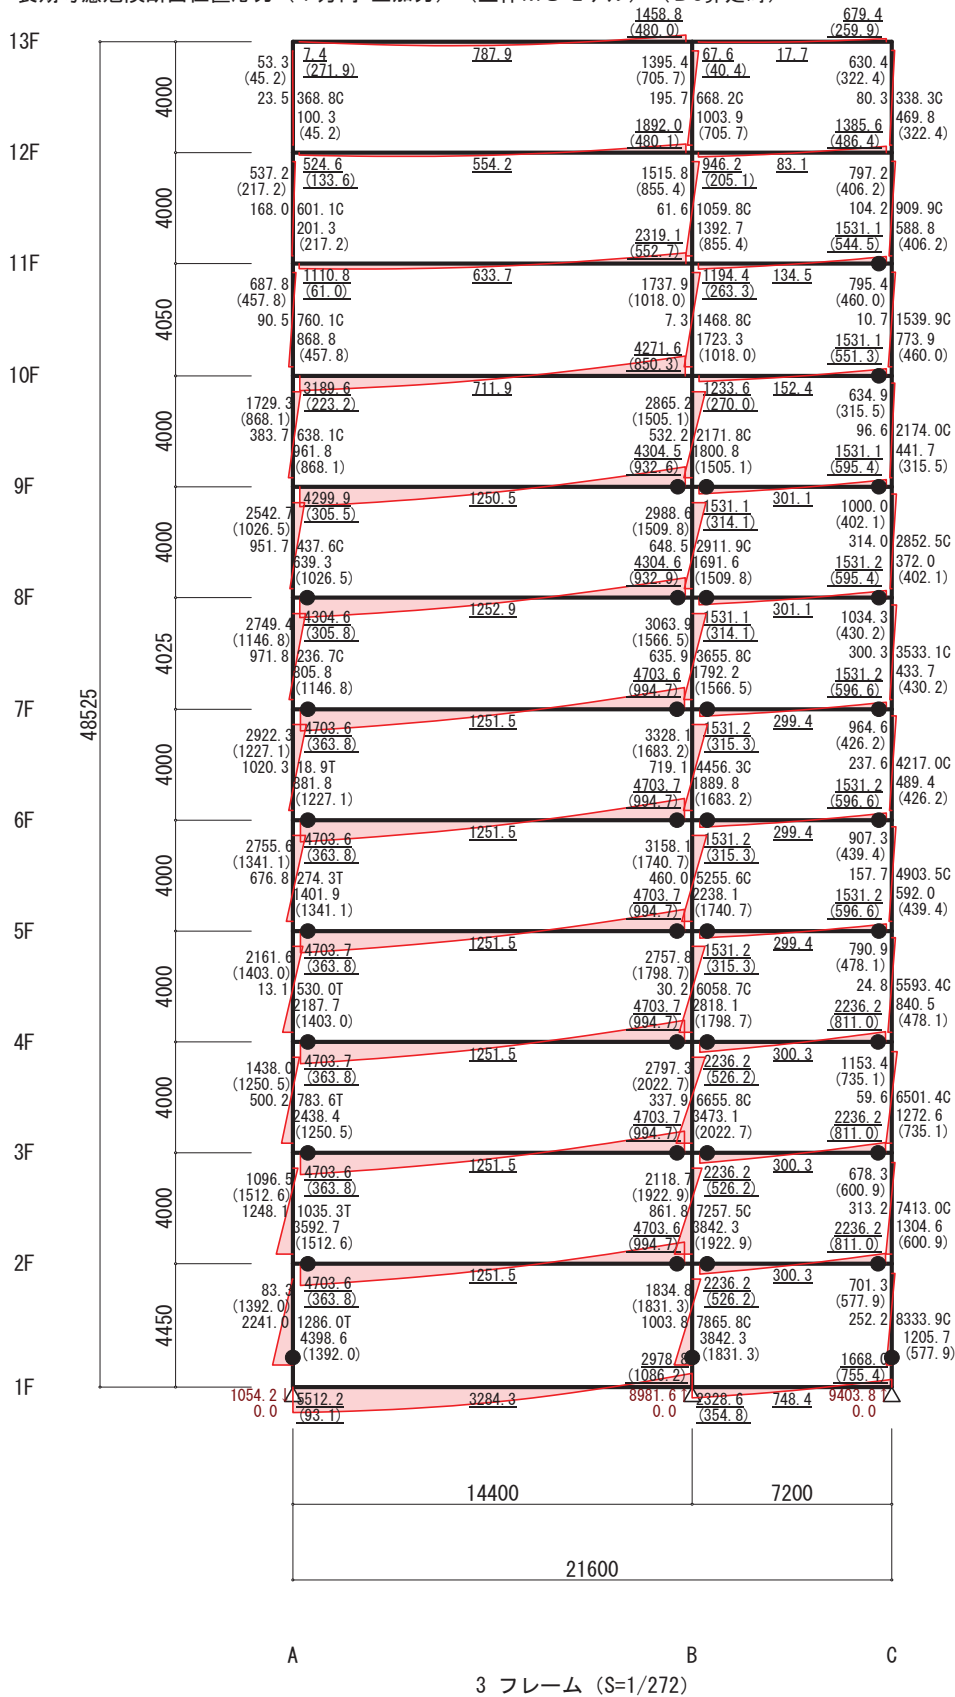


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

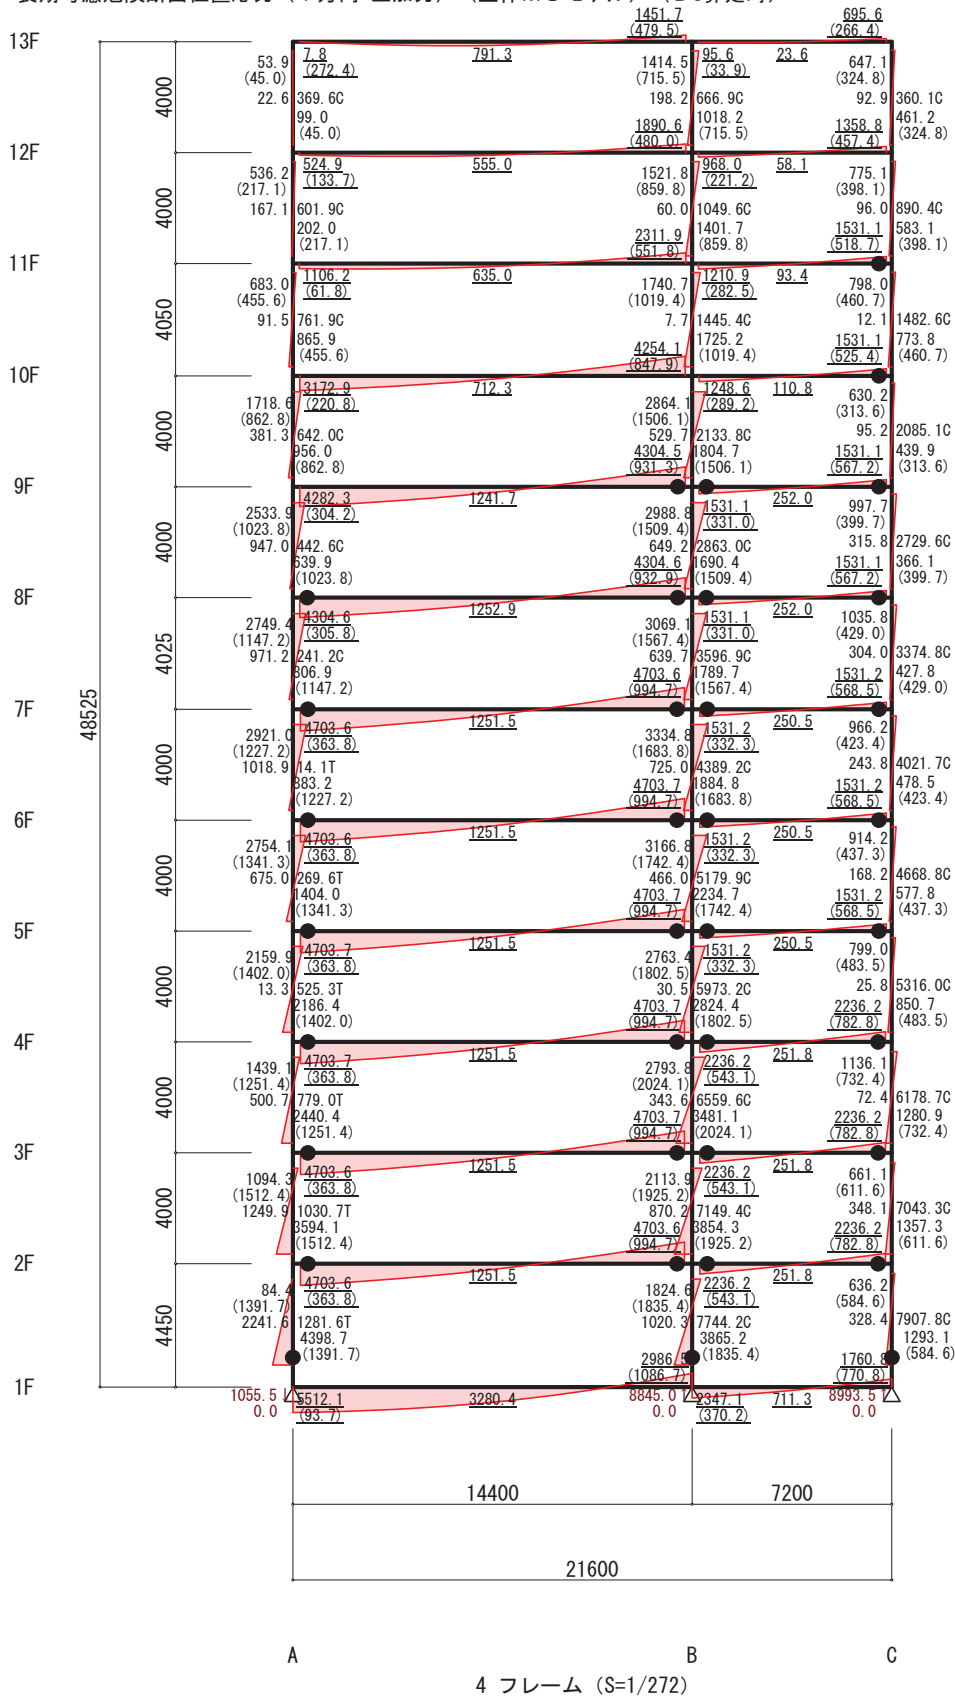


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

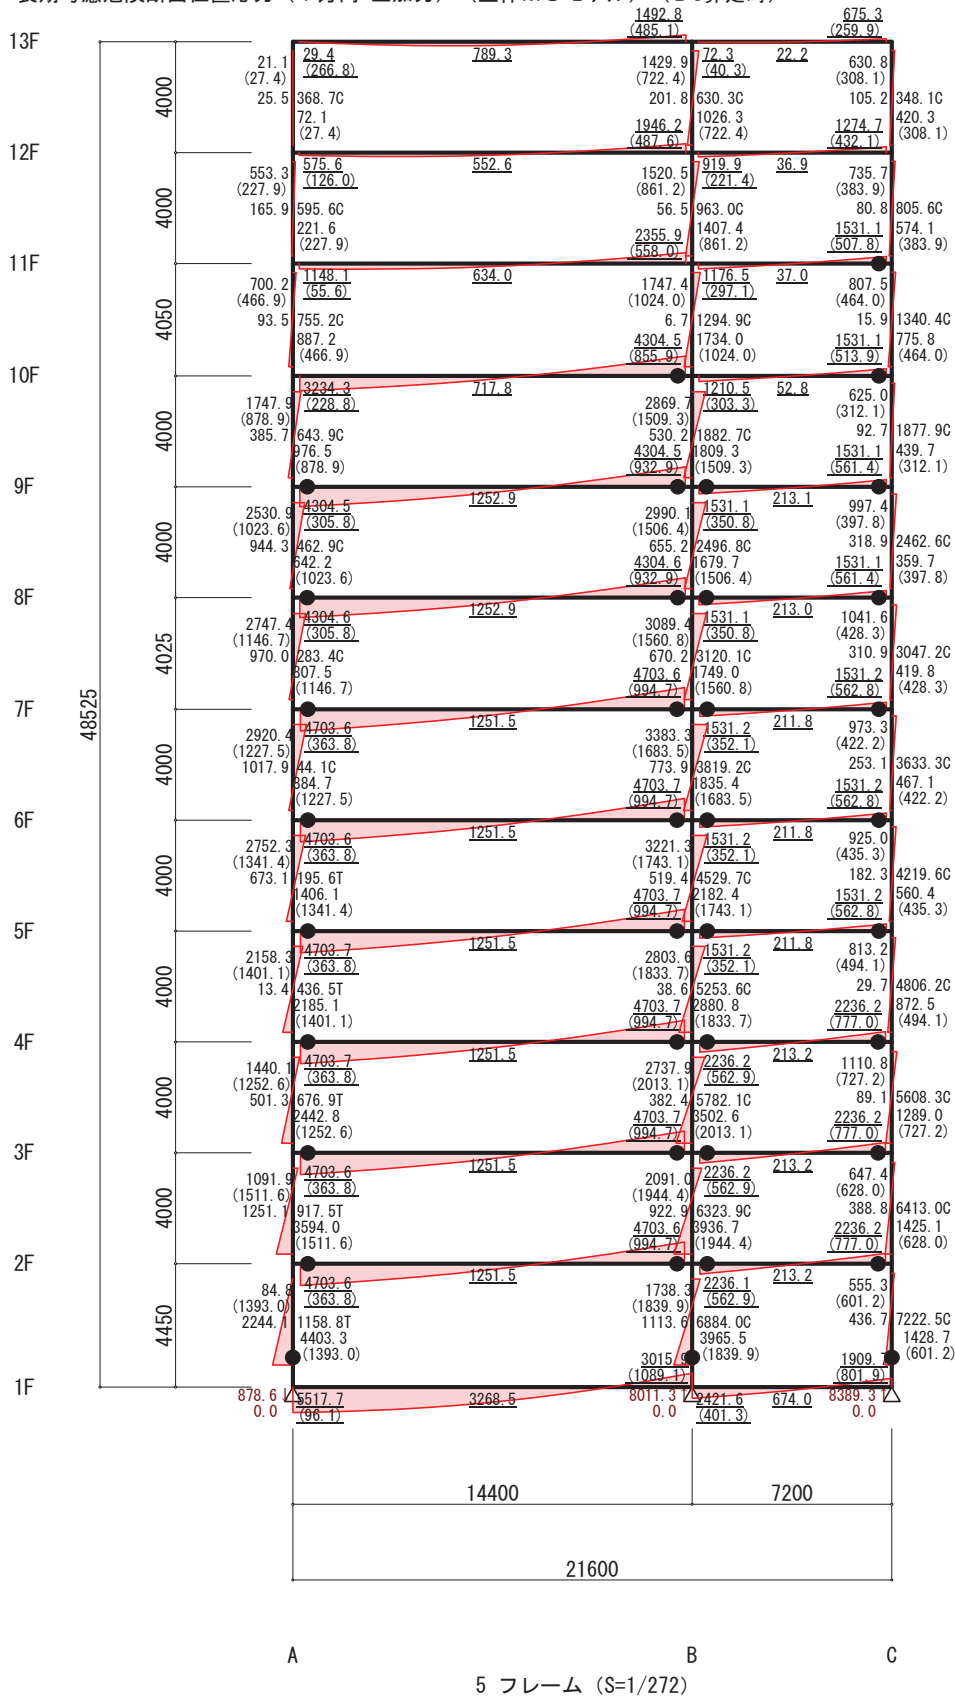


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

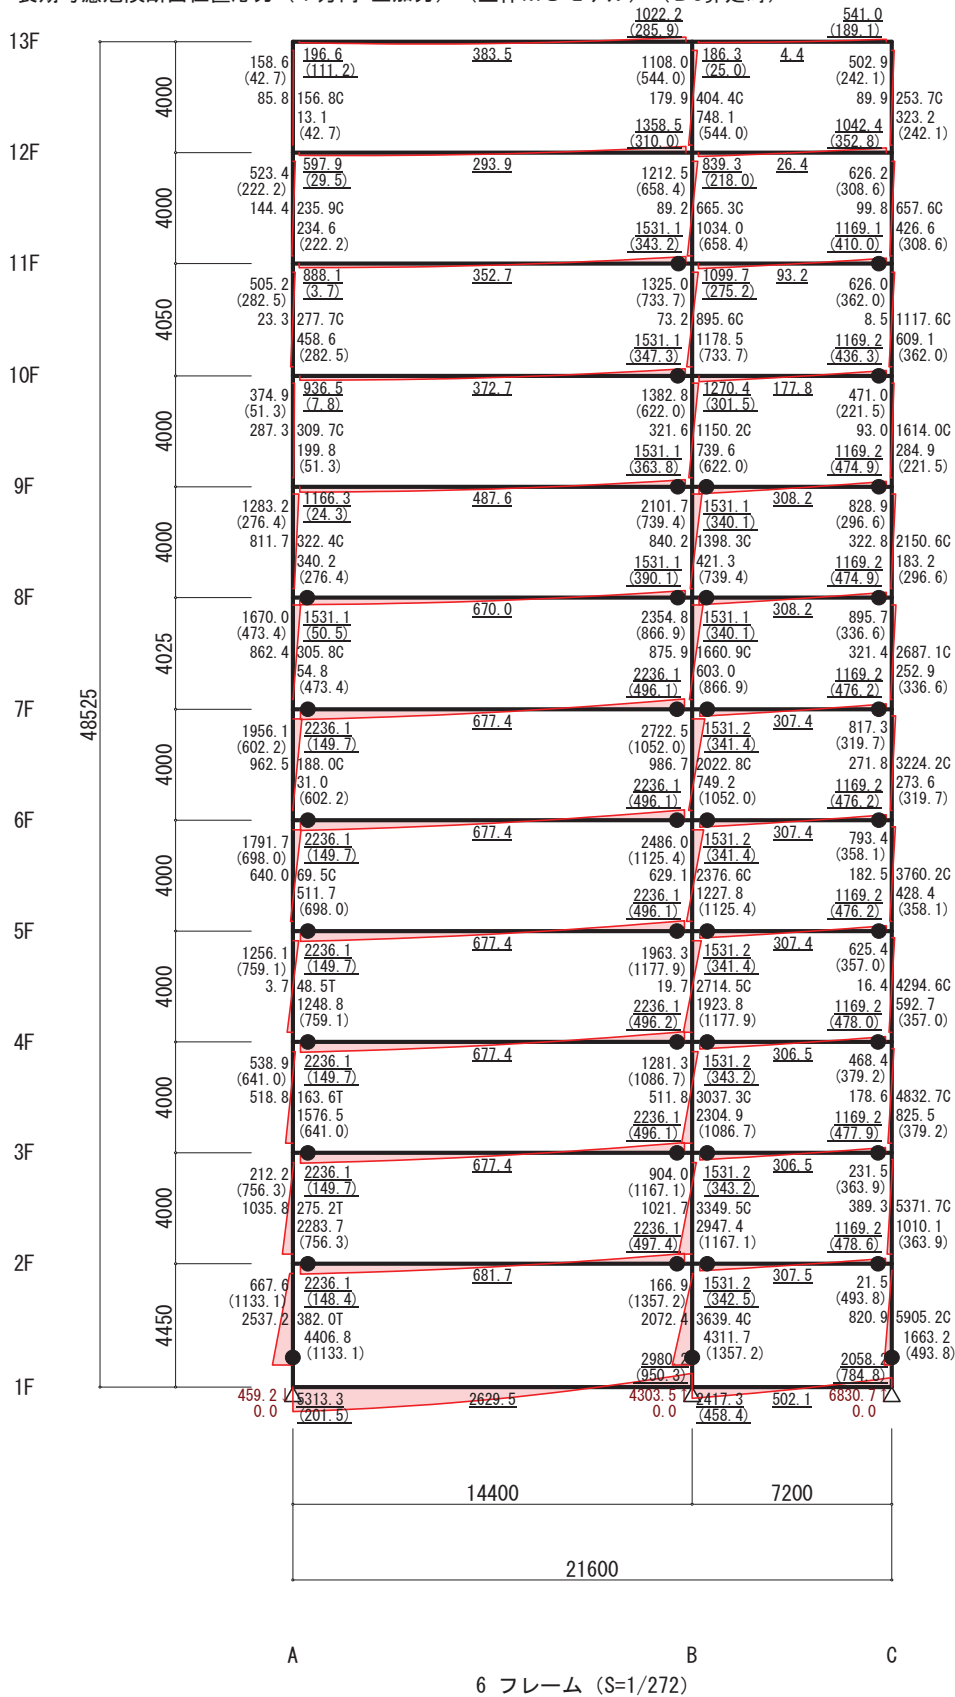


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

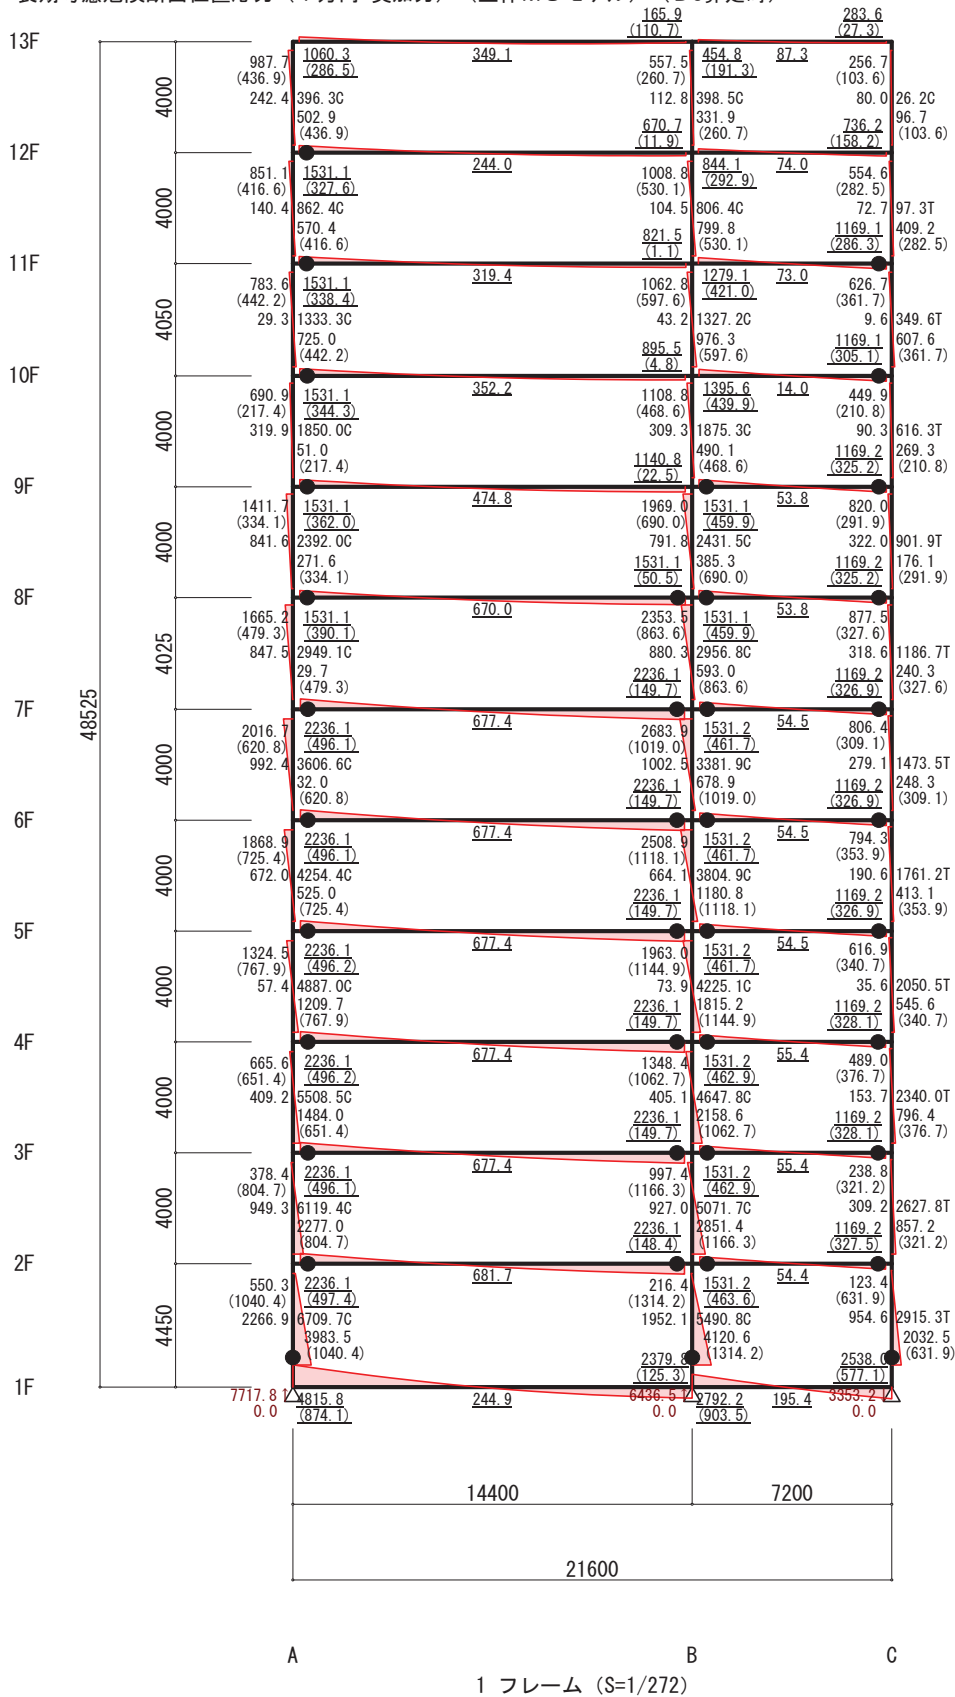


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

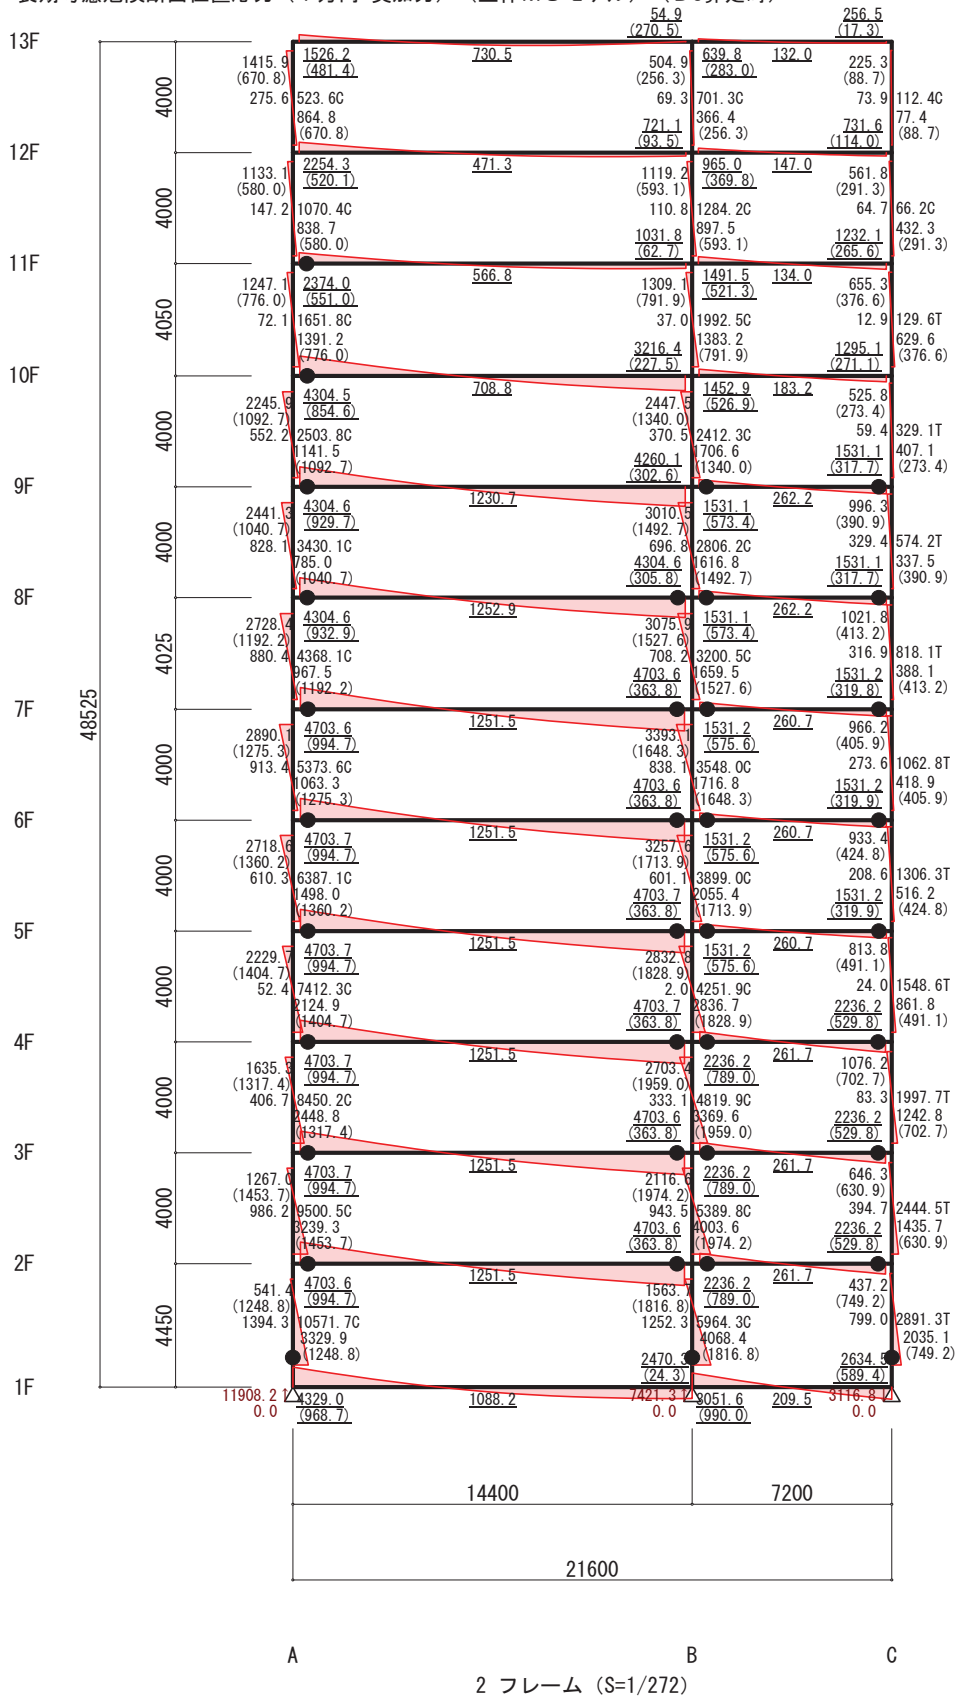


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

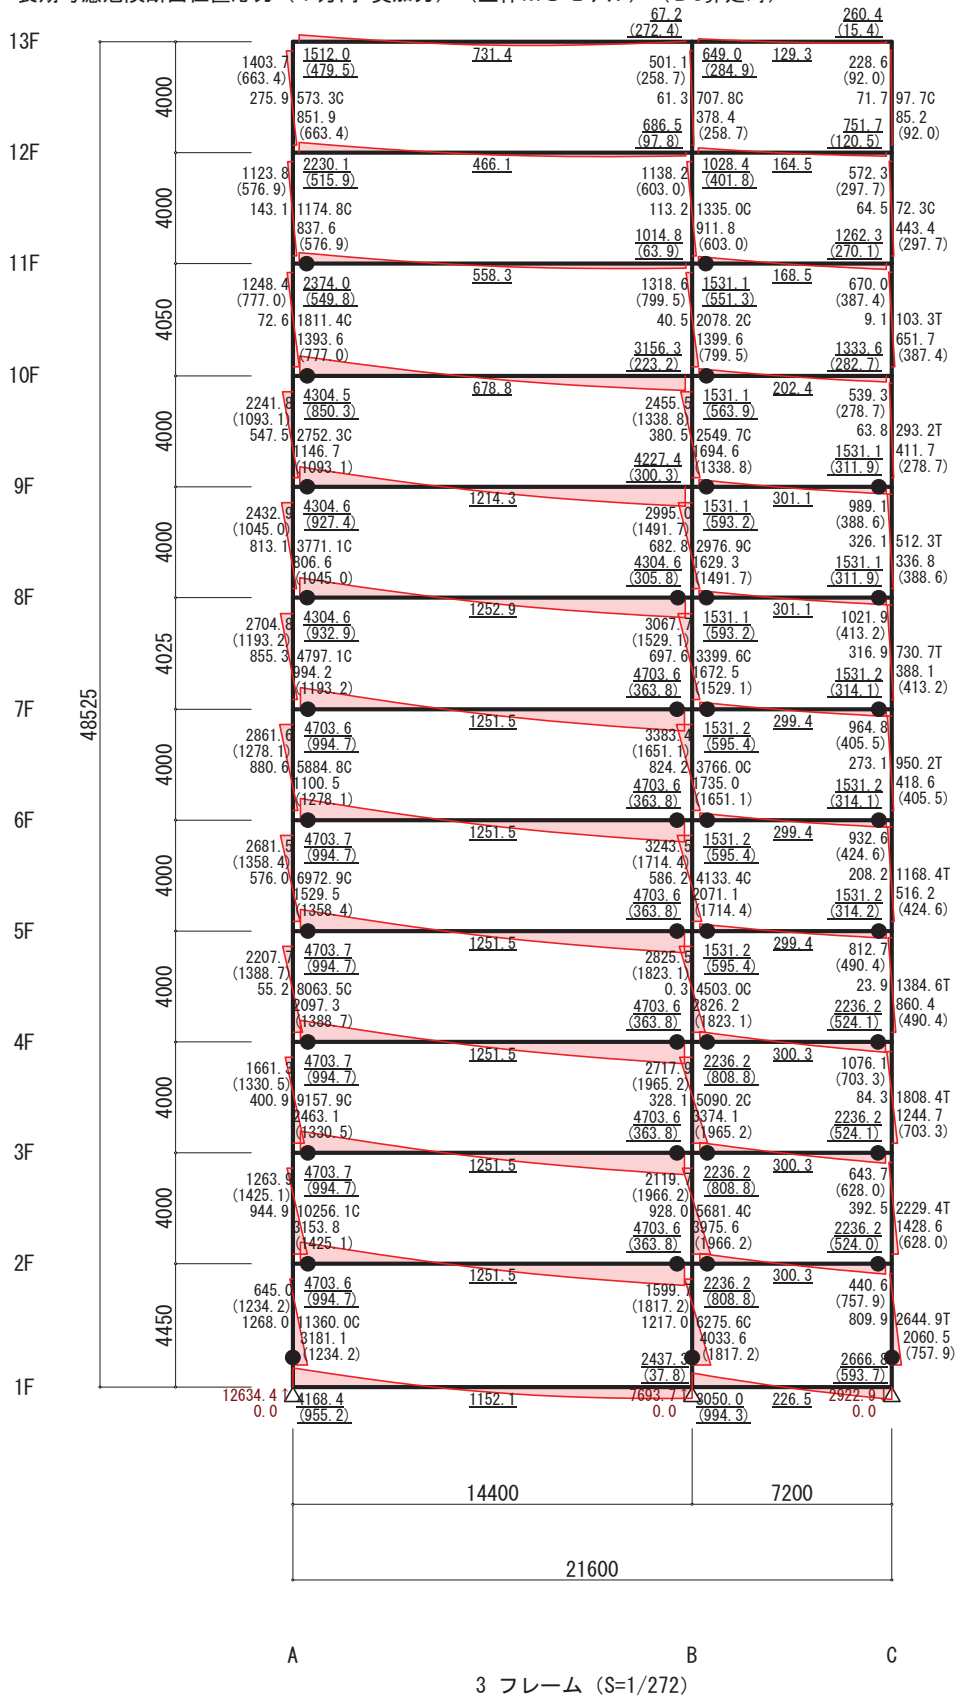


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

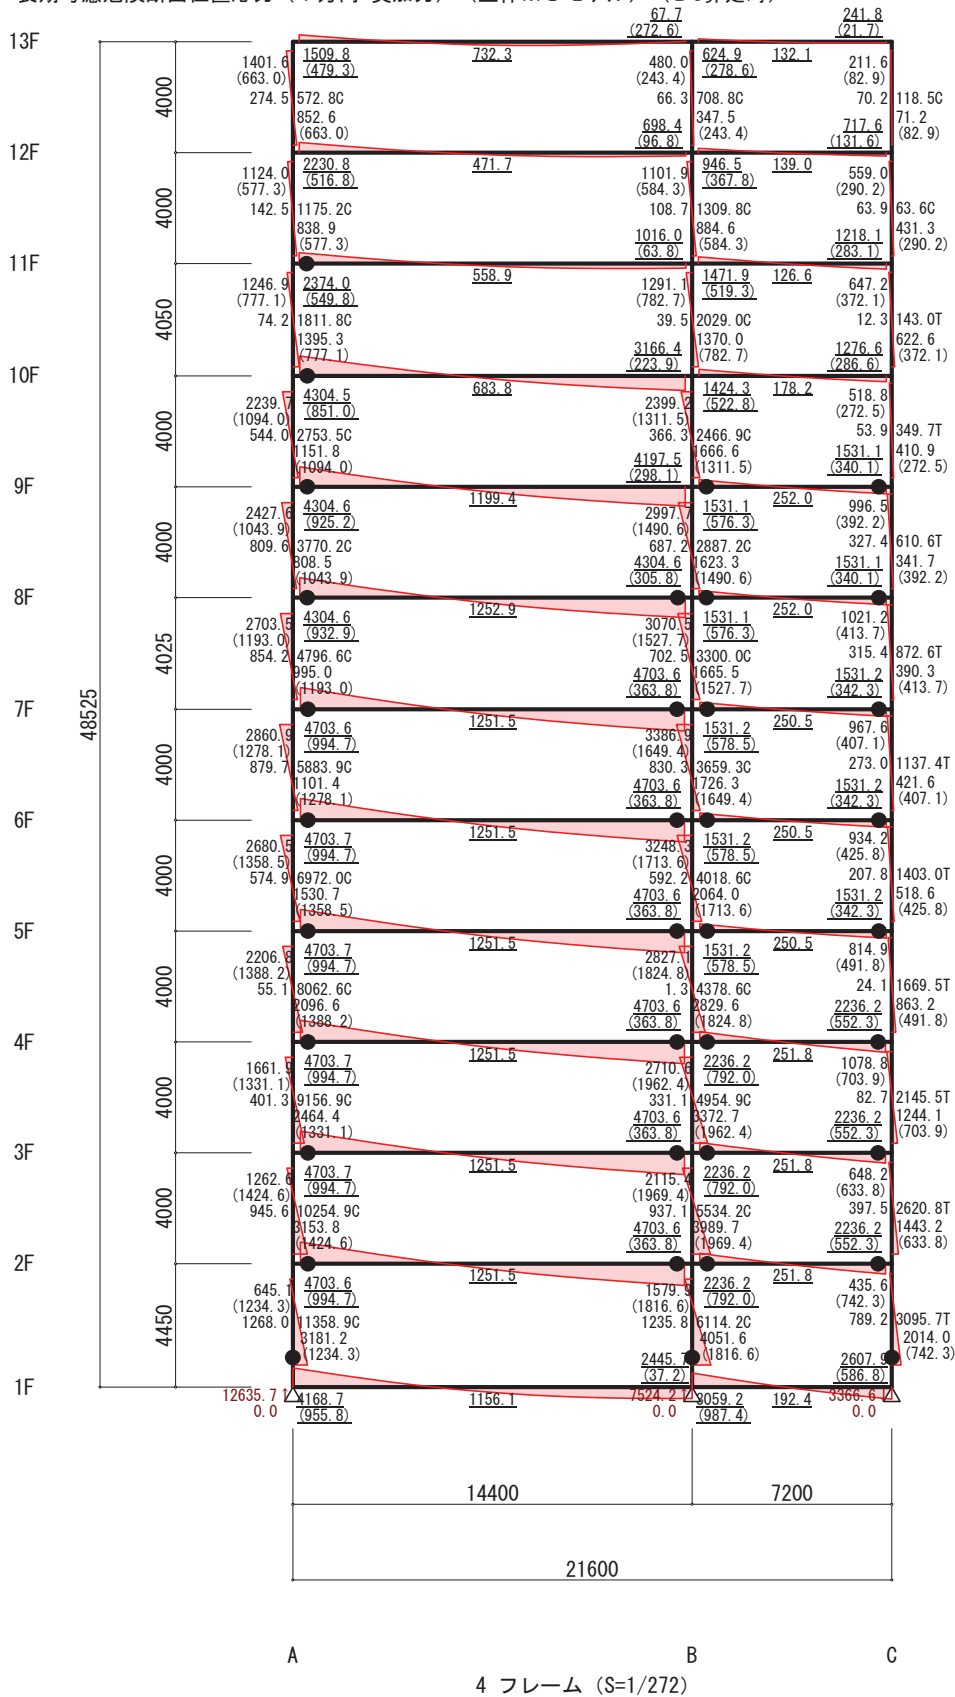

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



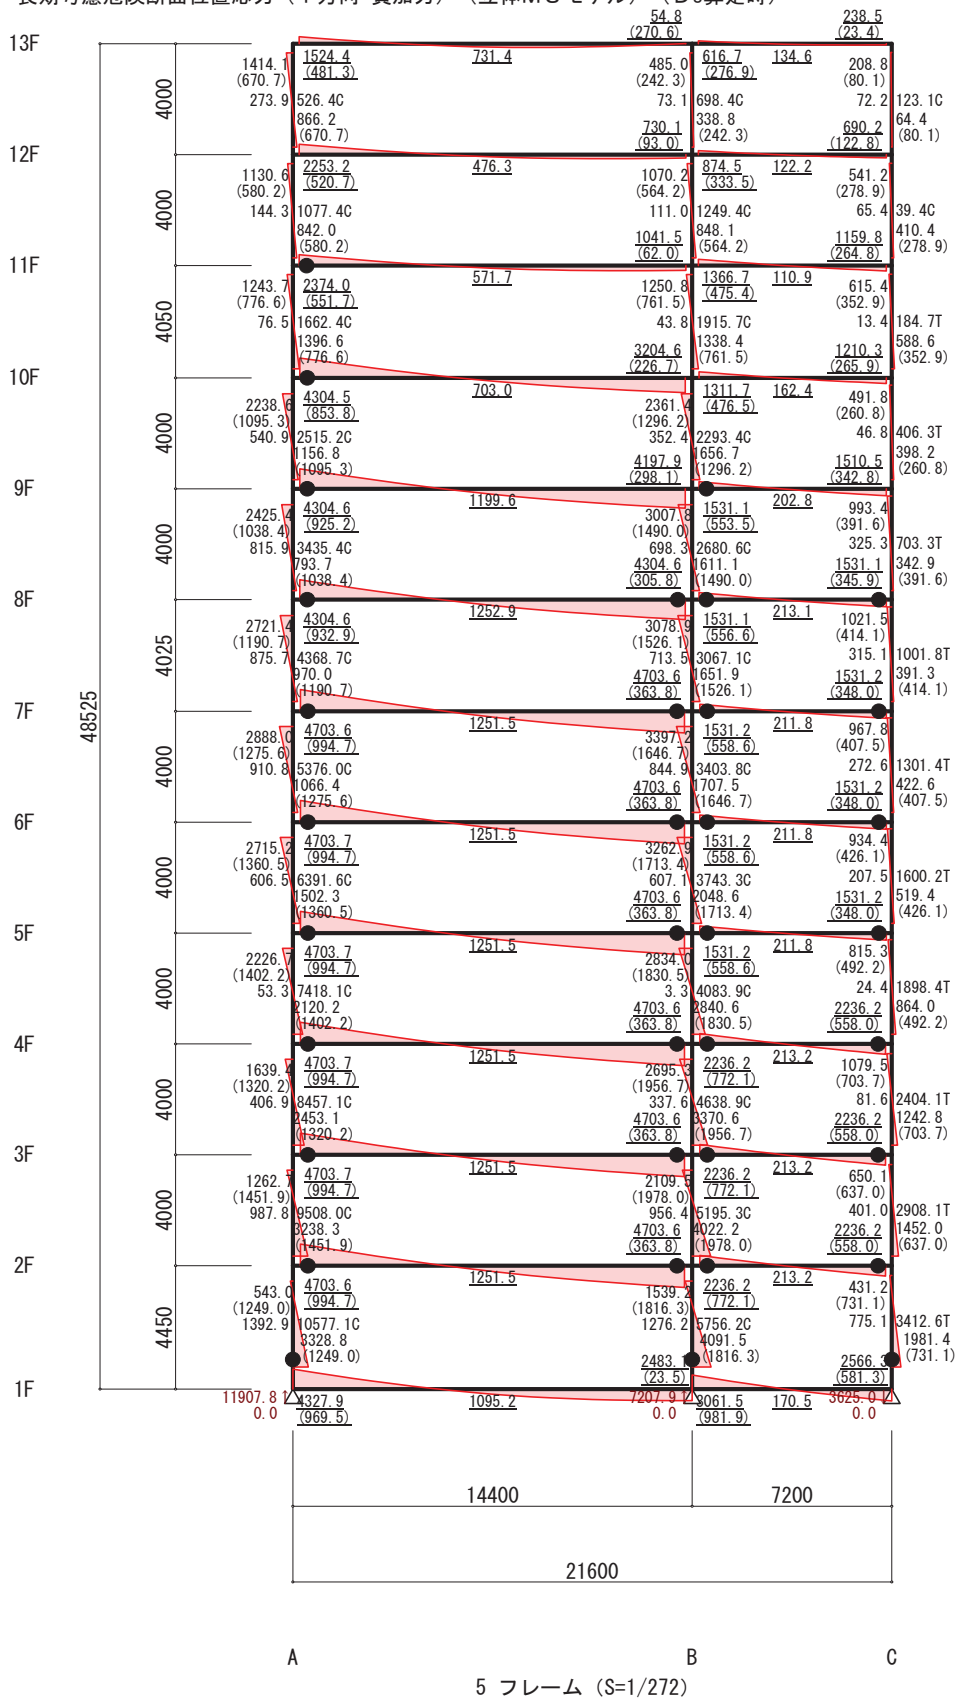


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

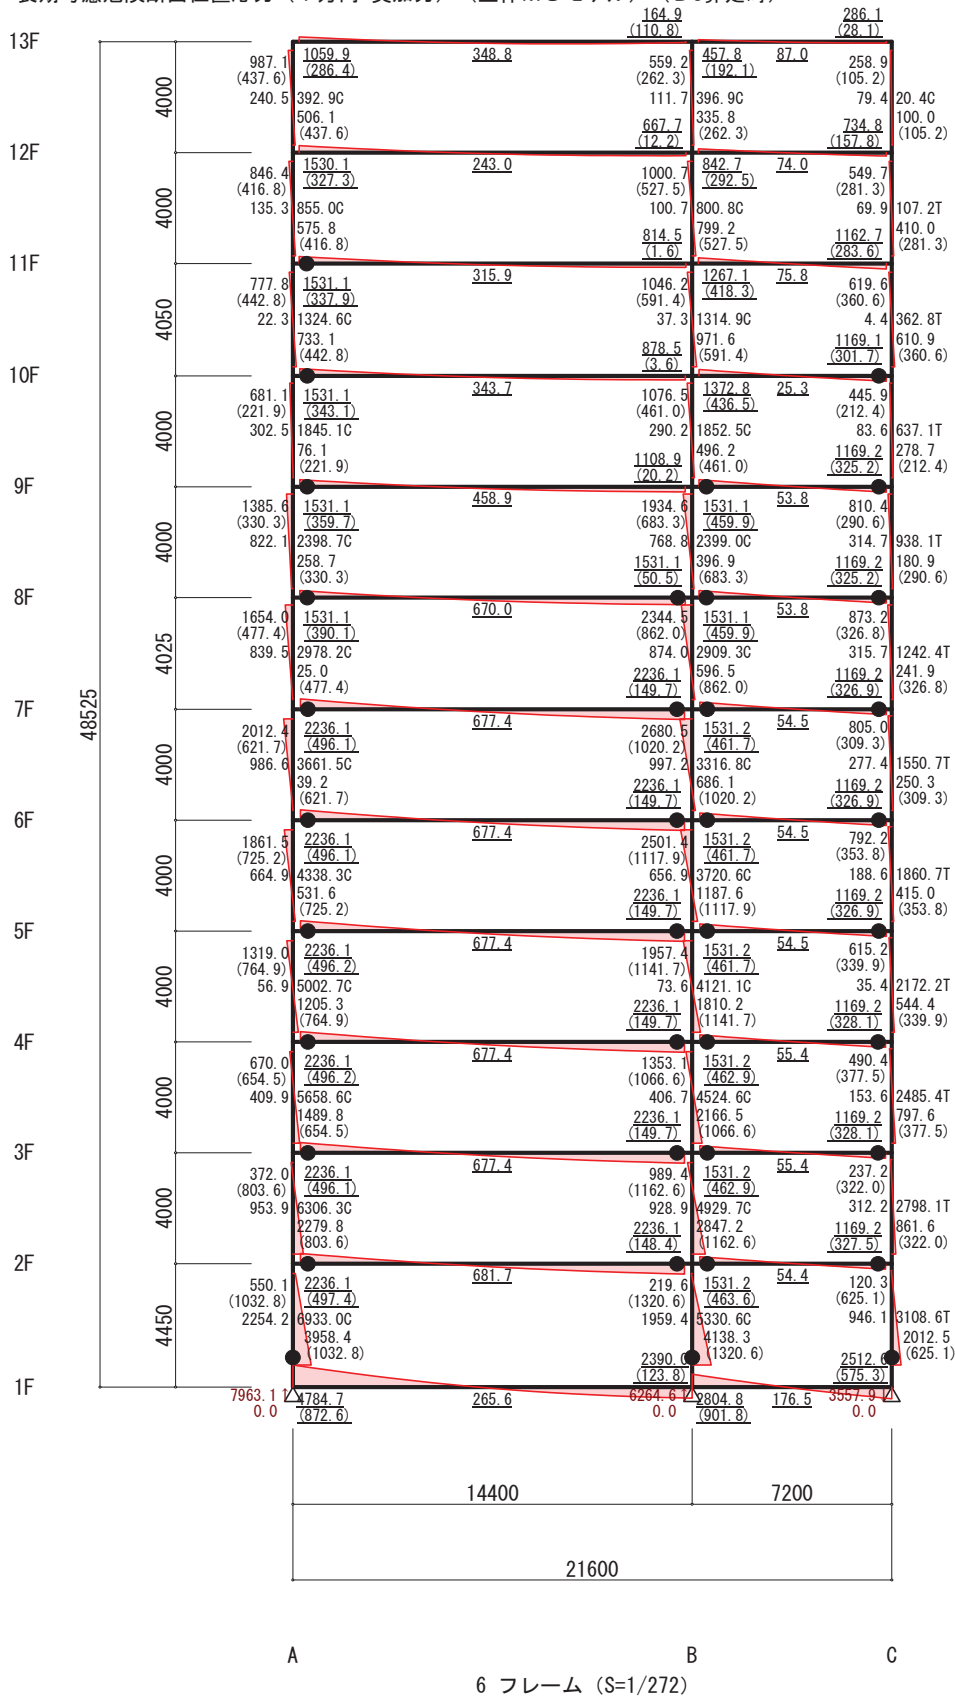

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

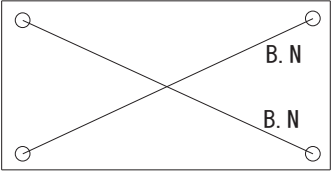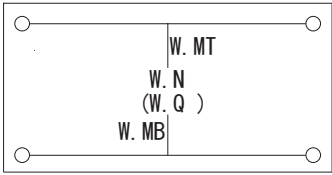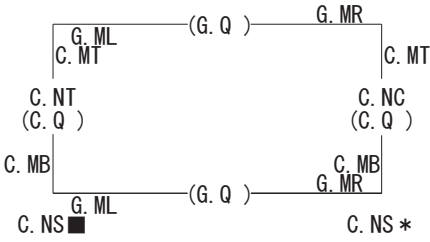

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

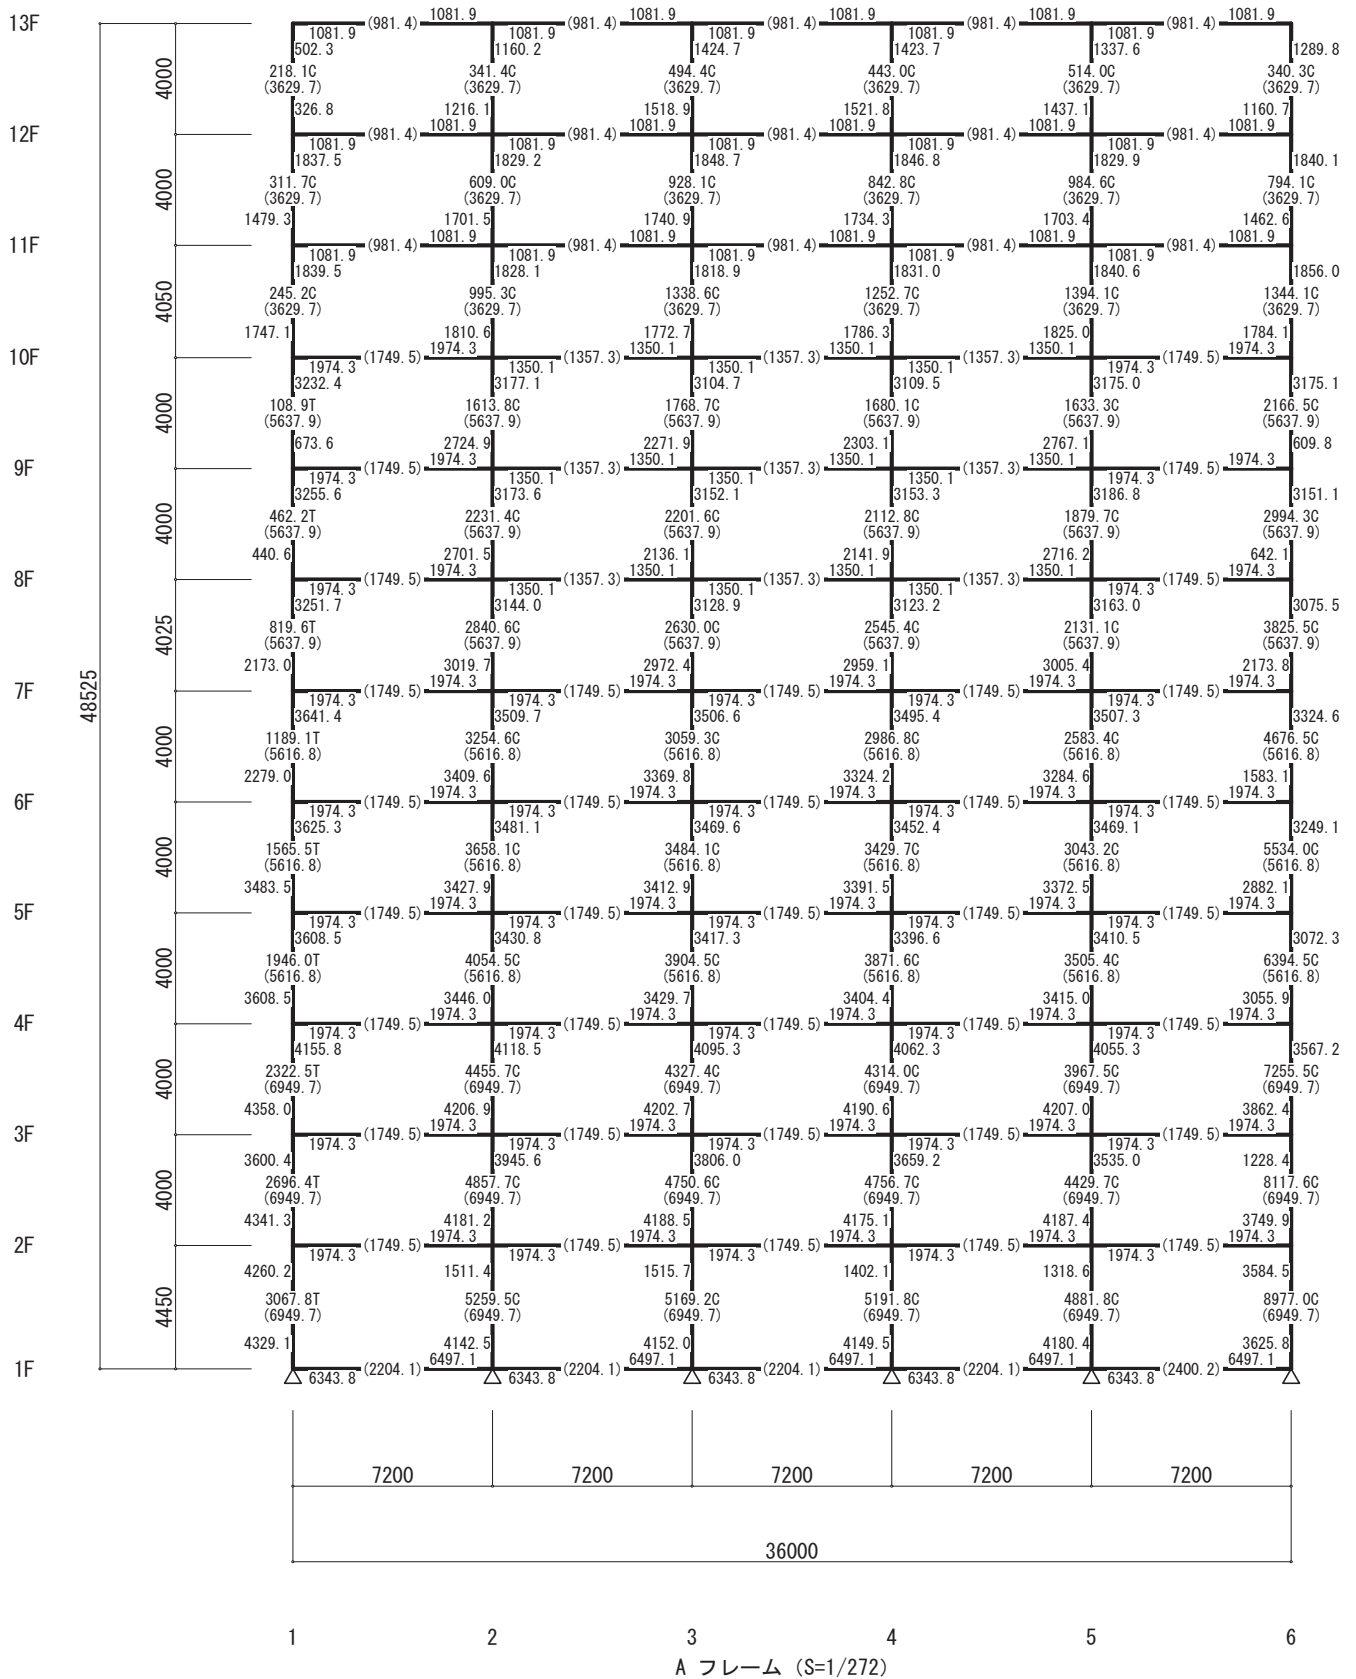

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

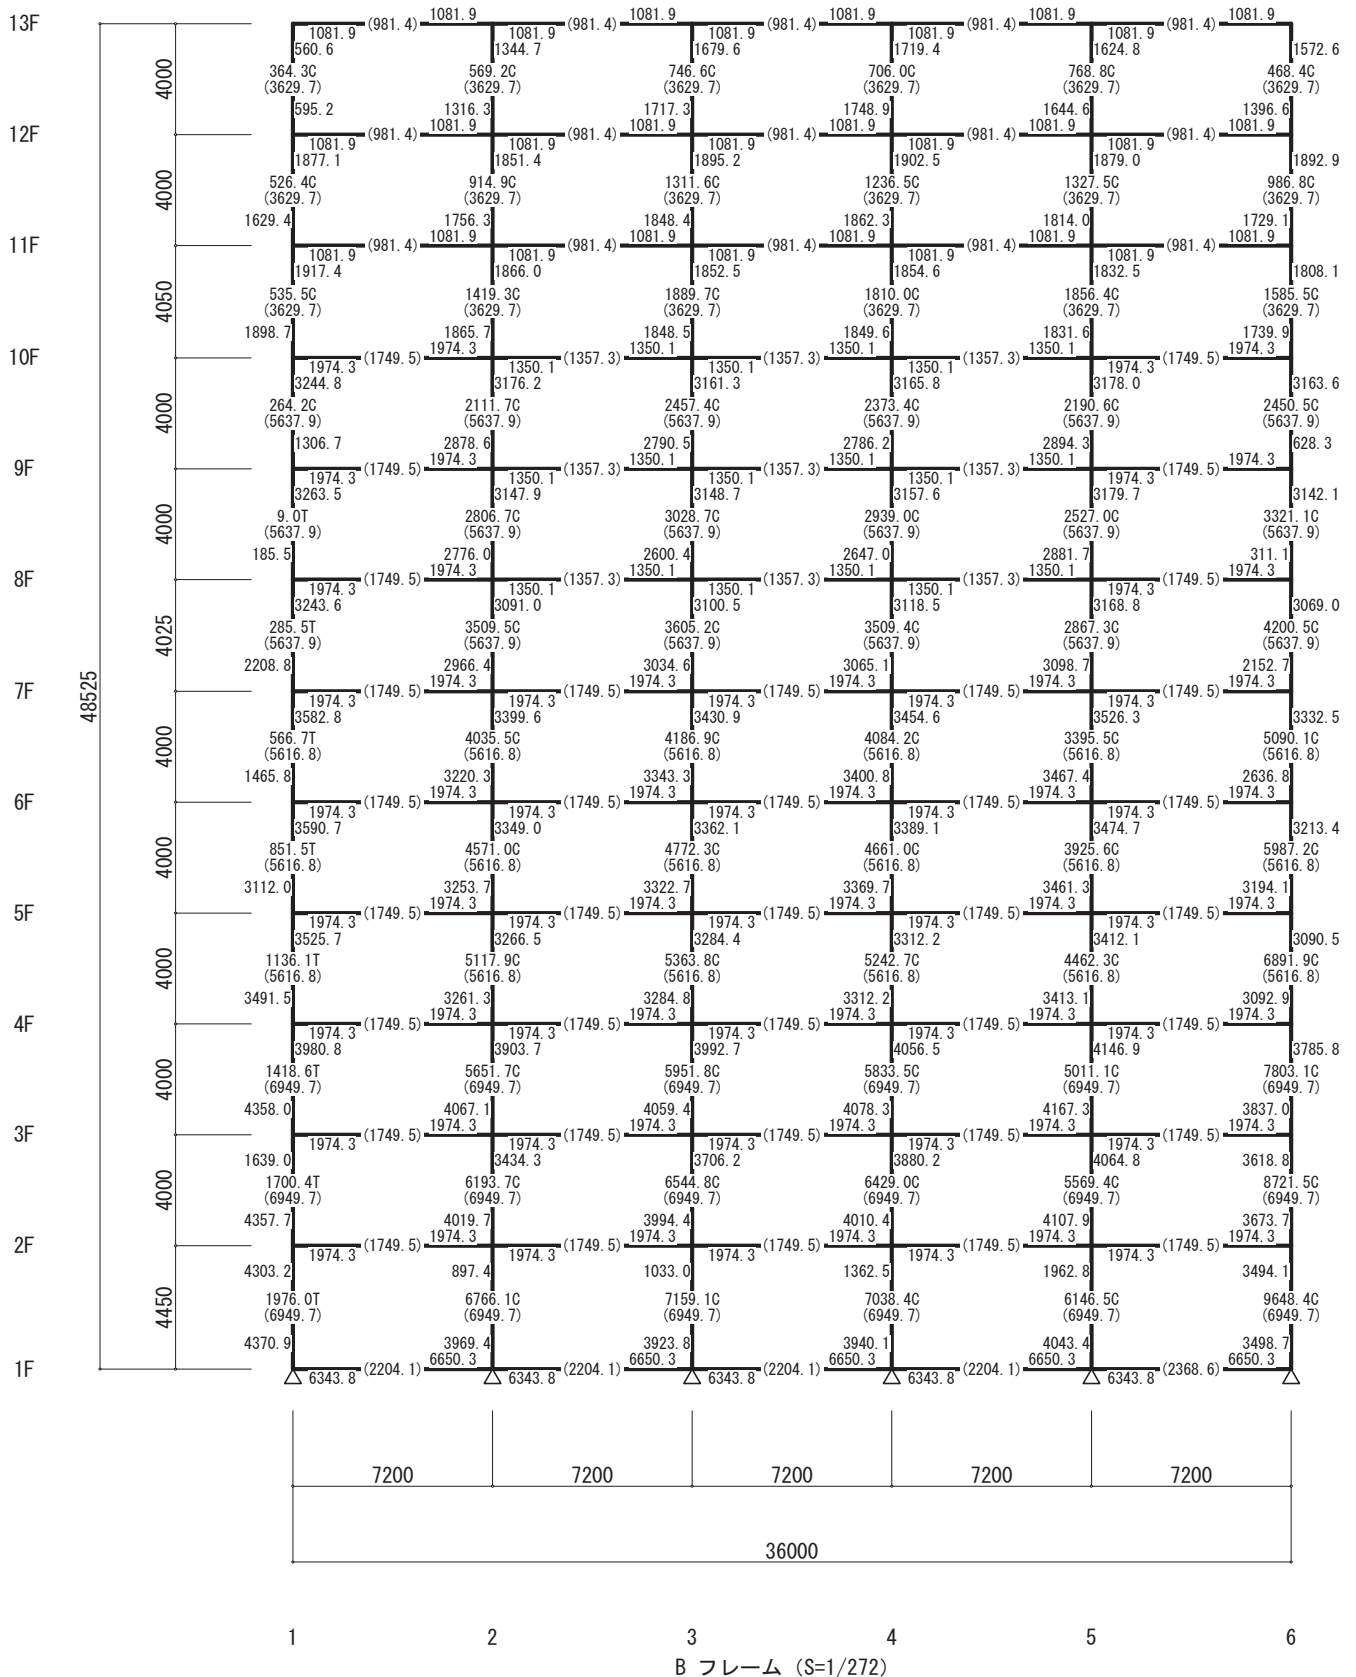

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

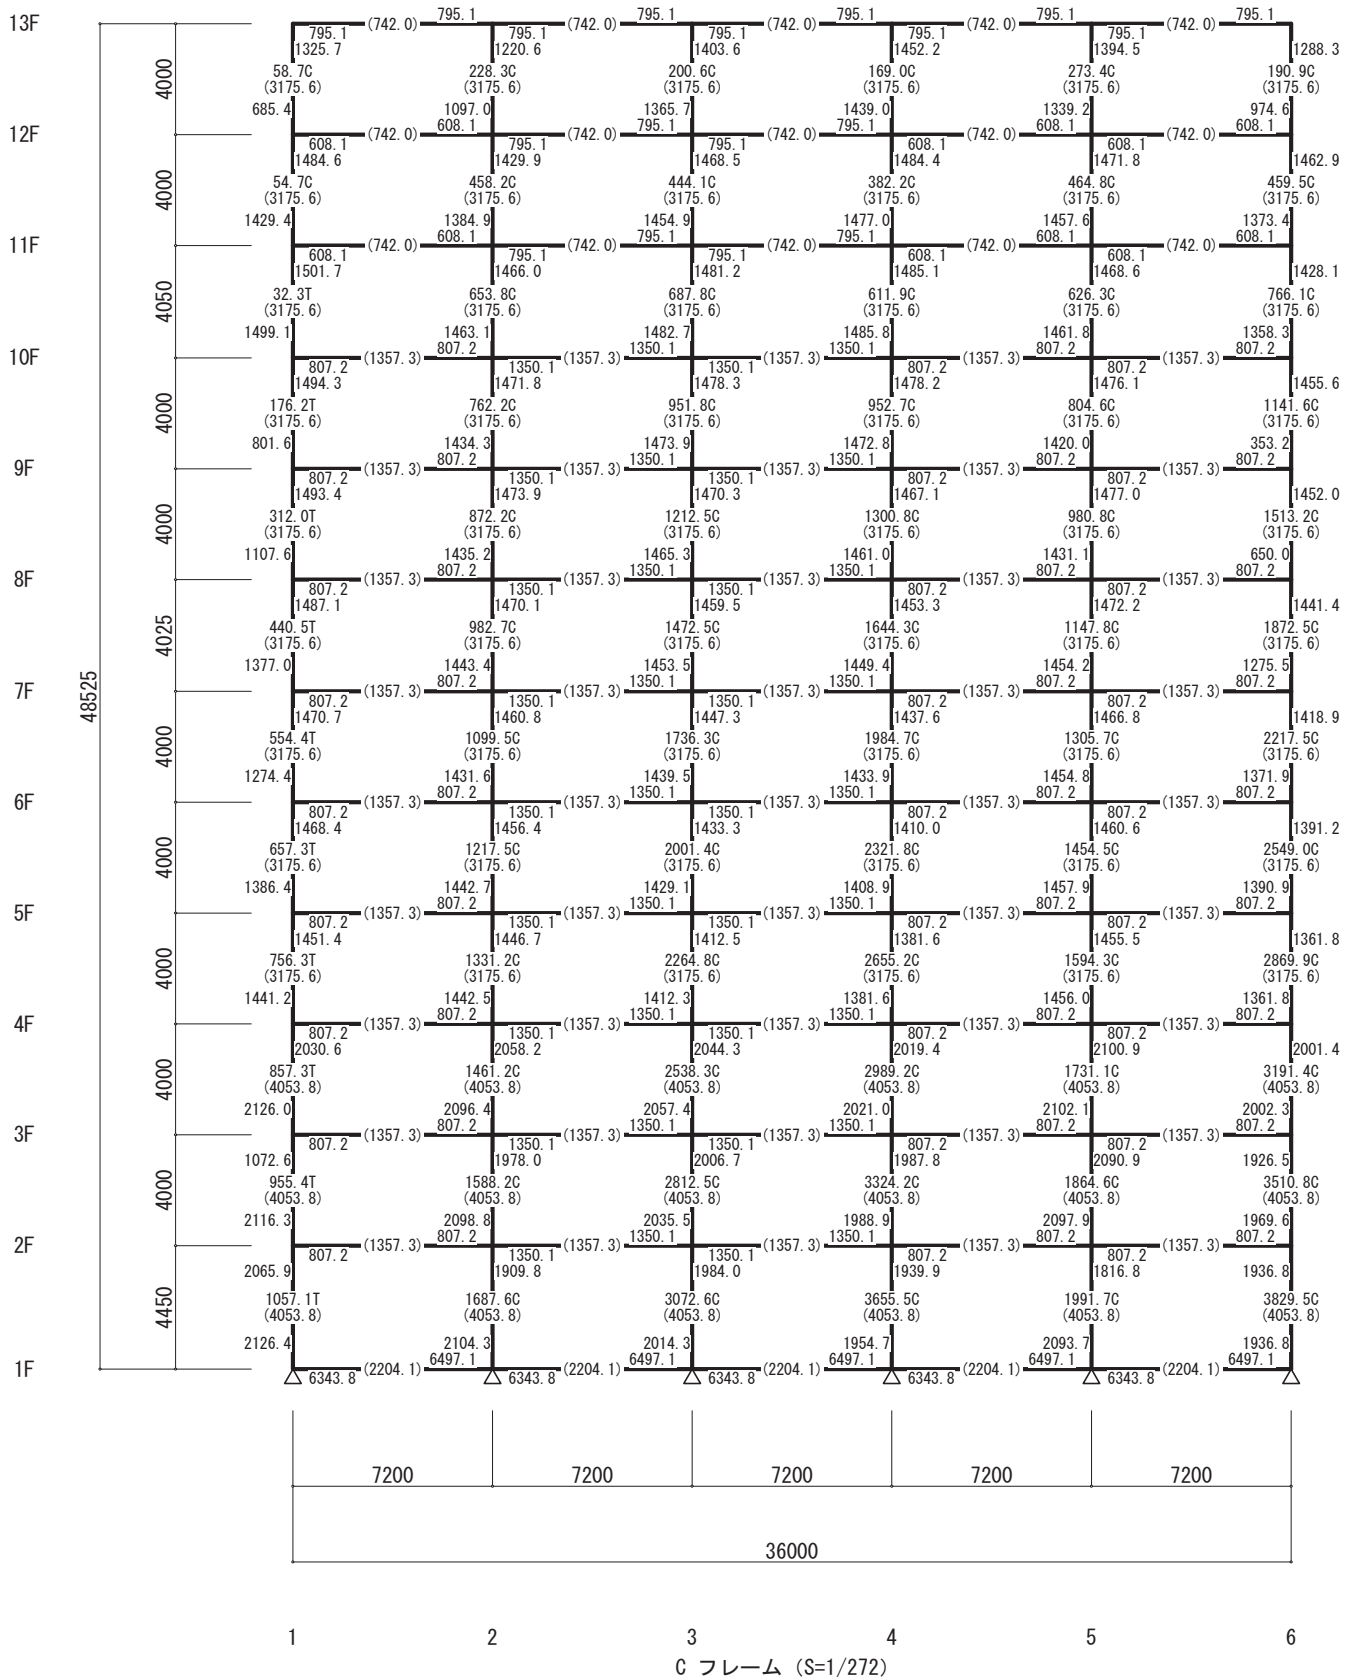

48525

	1	2	3	4	5	6
13F	1306.1 340.6C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1345.9 512.5C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1168.8 340.6C (3629.7)	1081.9 (981.4)
12F	1844.8 794.8C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1830.6 982.2C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1828.2 608.8C (3629.7)	1081.9 (981.4)
11F	1859.2 1344.0C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1841.3 1390.0C (3629.7)	1081.9 (981.4)	1081.9 1826.9 997.9C (3629.7)	1081.9 (981.4)
10F	3177.3 2164.9C (5637.9)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
9F	3152.7 2991.0C (5637.9)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
8F	3076.9 3820.7C (5637.9)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
7F	3327.7 4669.7C (5616.8)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
6F	3251.1 5525.5C (5616.8)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
5F	3075.3 6384.4C (5616.8)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
4F	3575.0 7244.1C (6949.7)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
3F	1242.9 8105.1C (6949.7)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
2F	3586.1 8963.9C (6949.7)	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5	1749.5
1F	6497.1 3628.3 6497.1	2400.3	6343.8	2204.1	6343.8	2204.1


7200 7200 7200 7200 7200

36000


1 2 3 4 5 6

A フレーム (S=1/272)


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

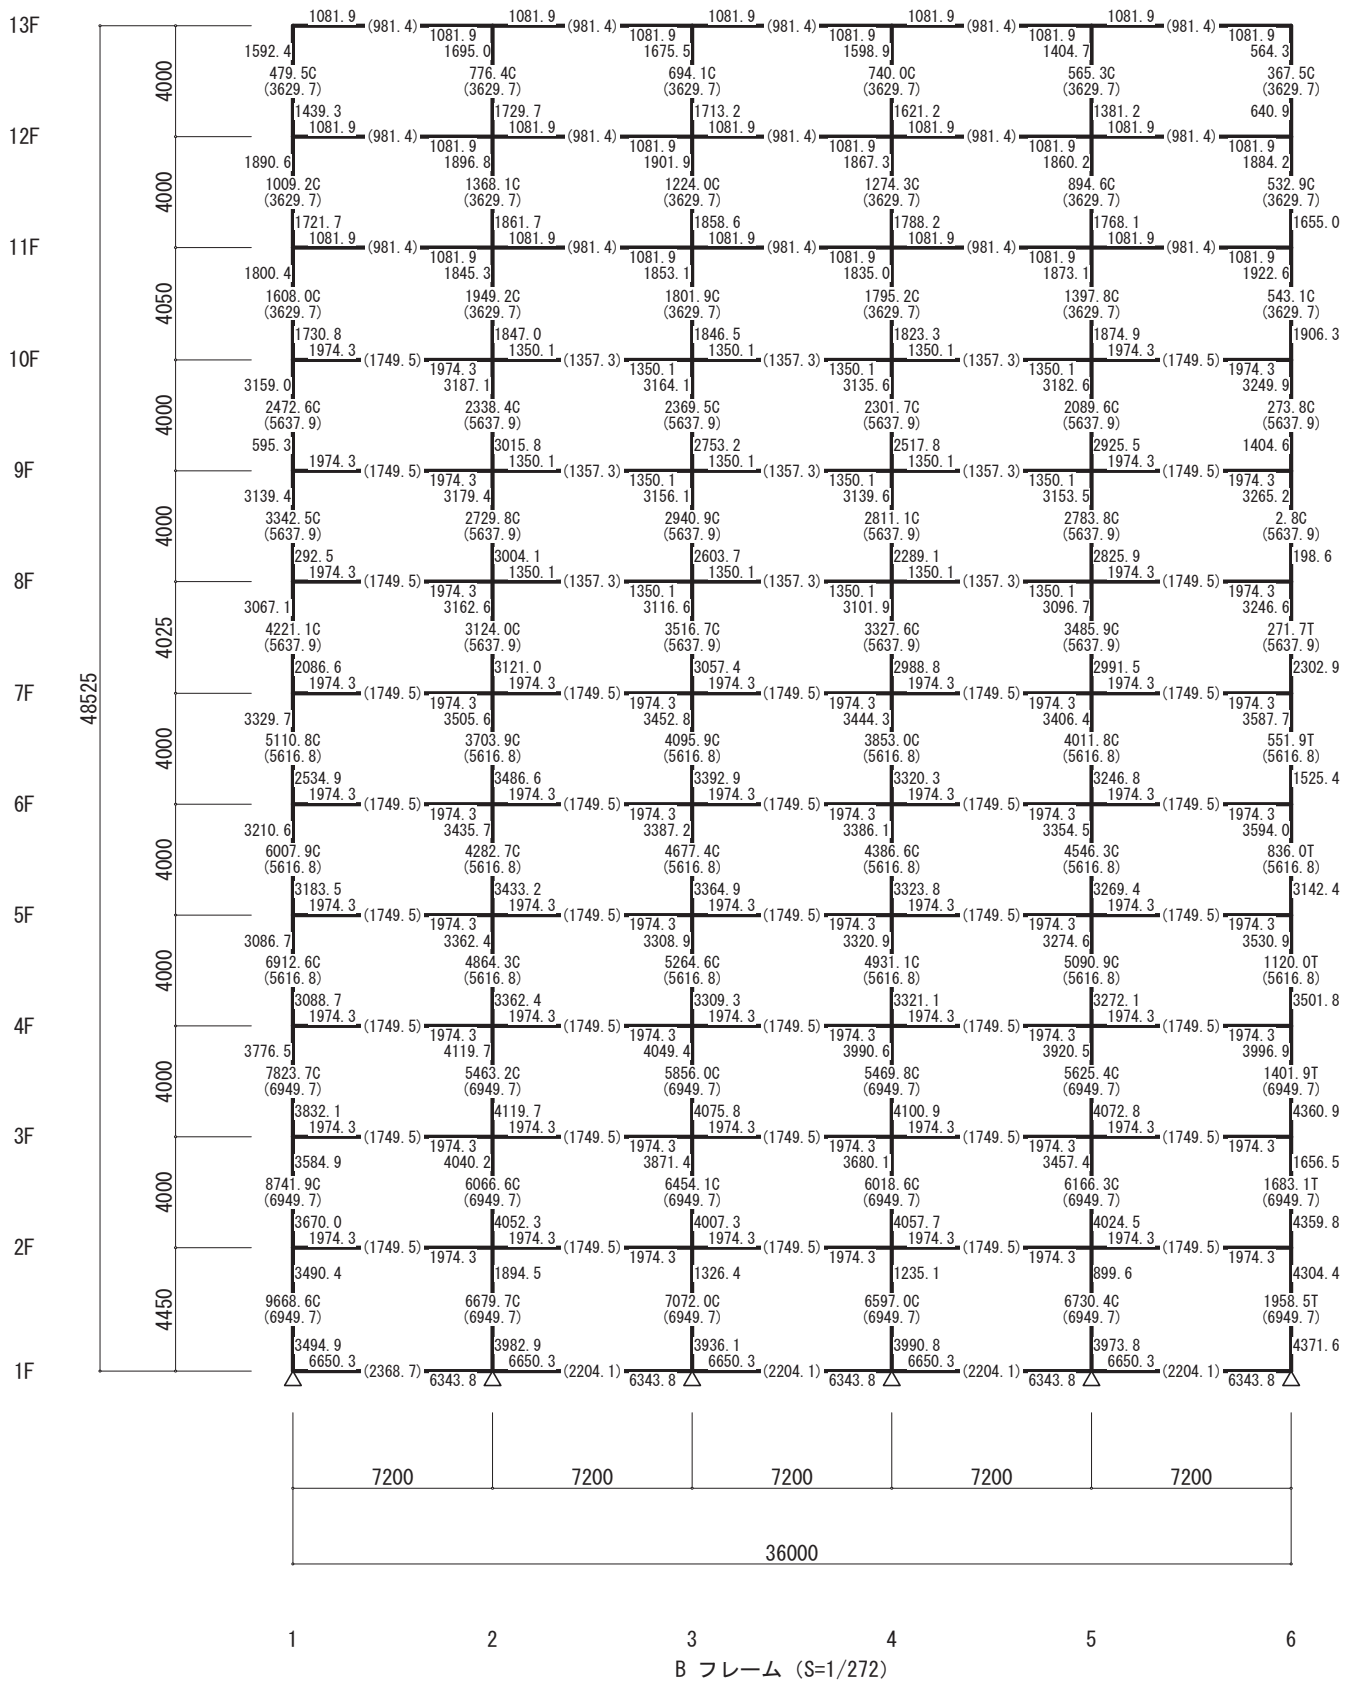


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

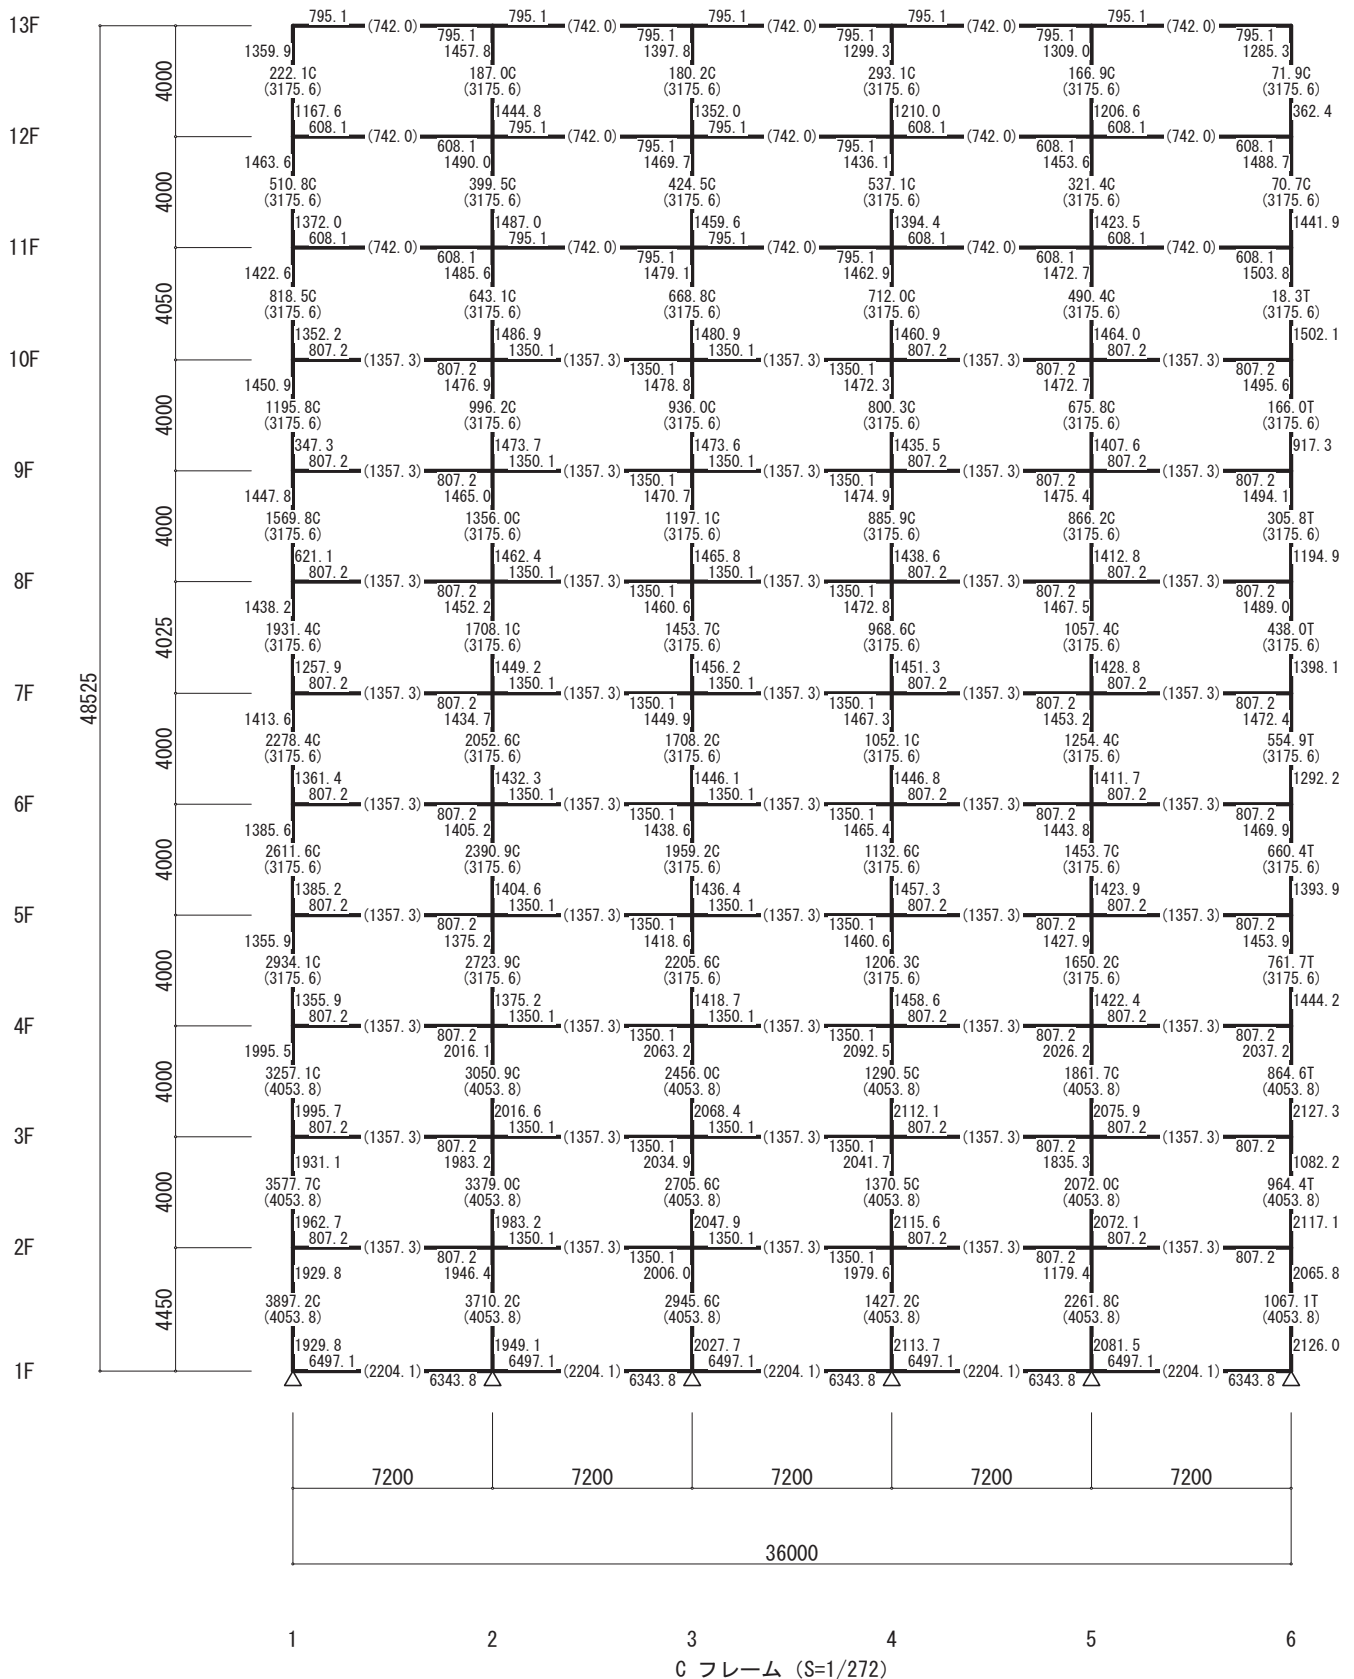


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

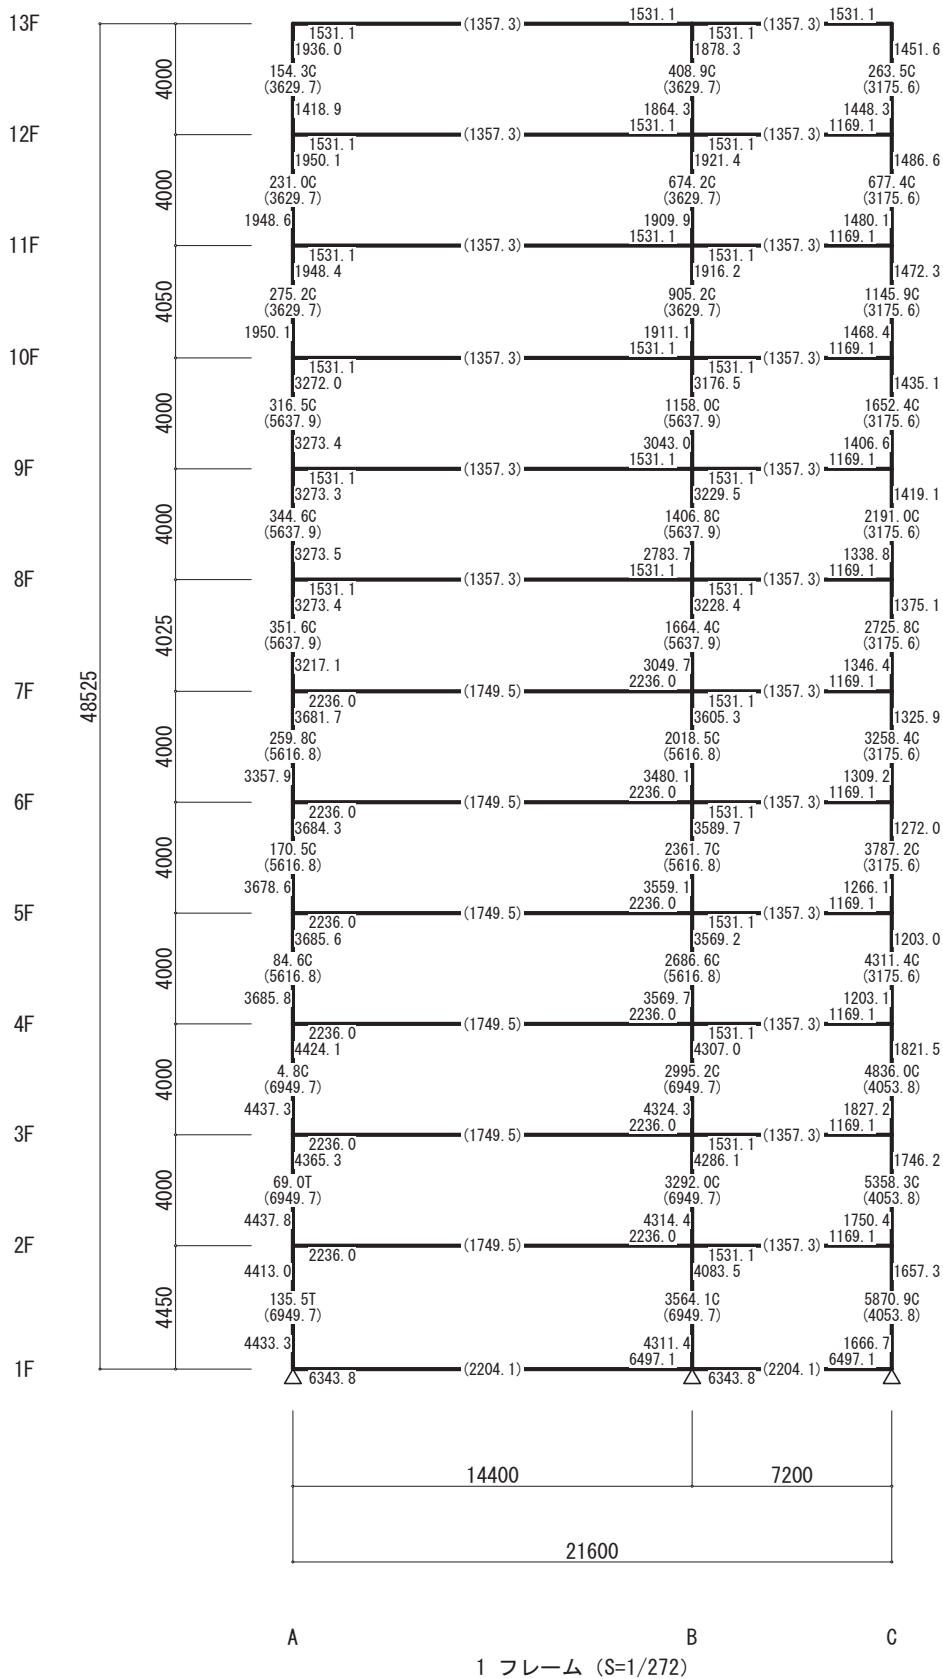


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

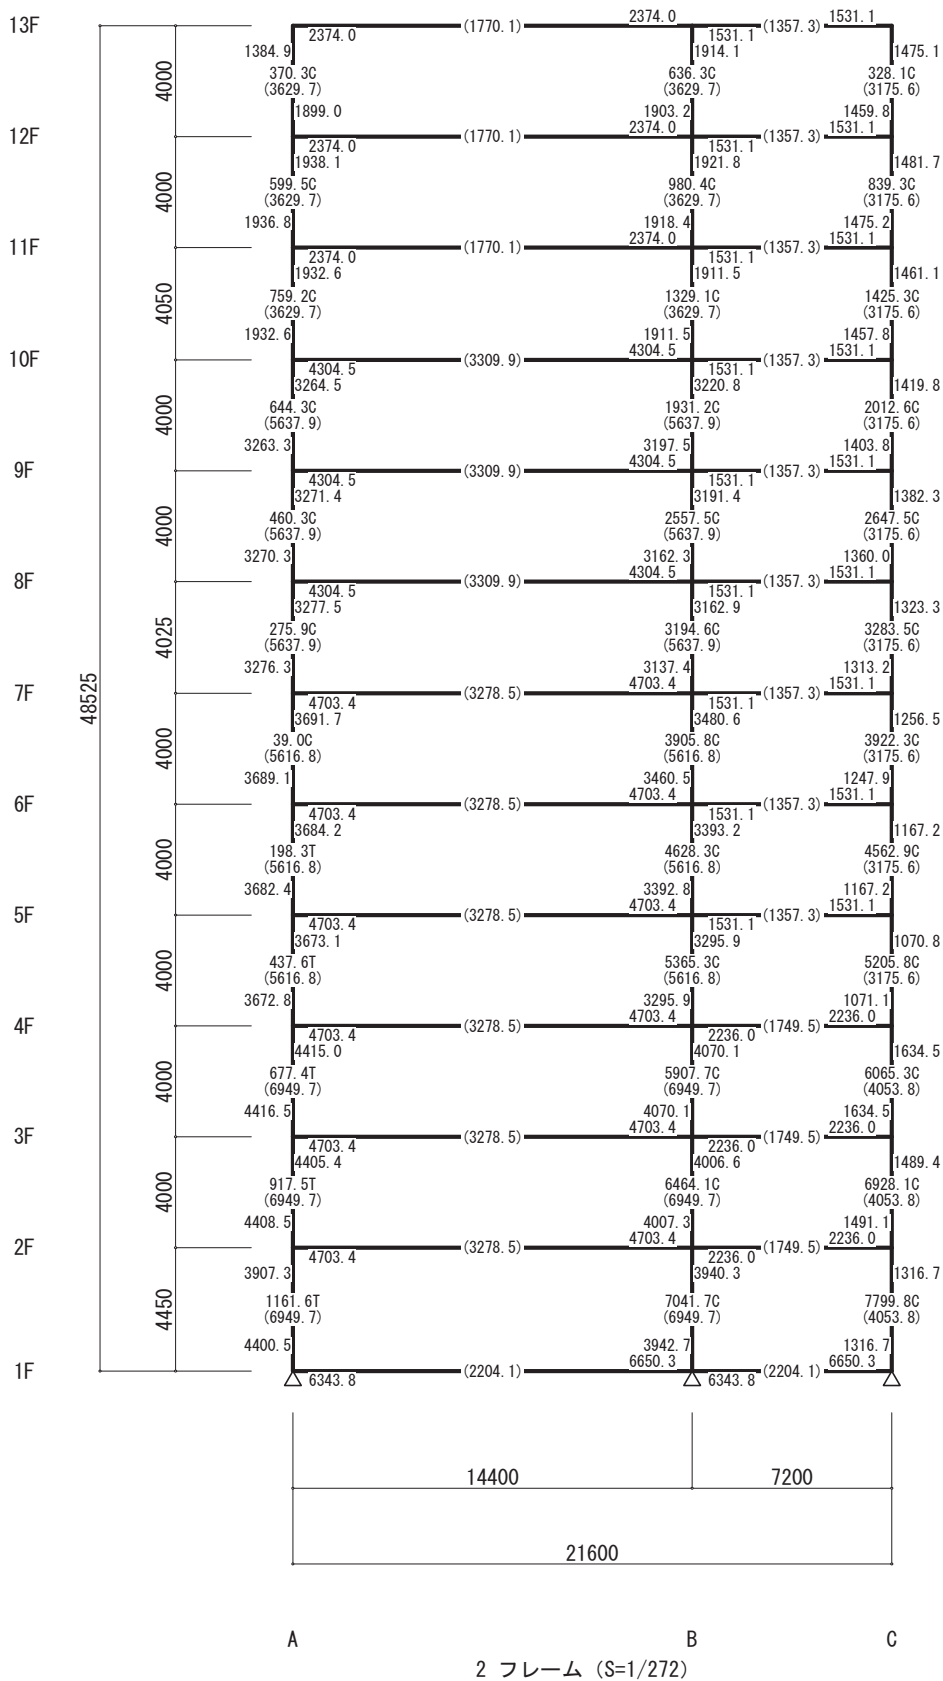


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

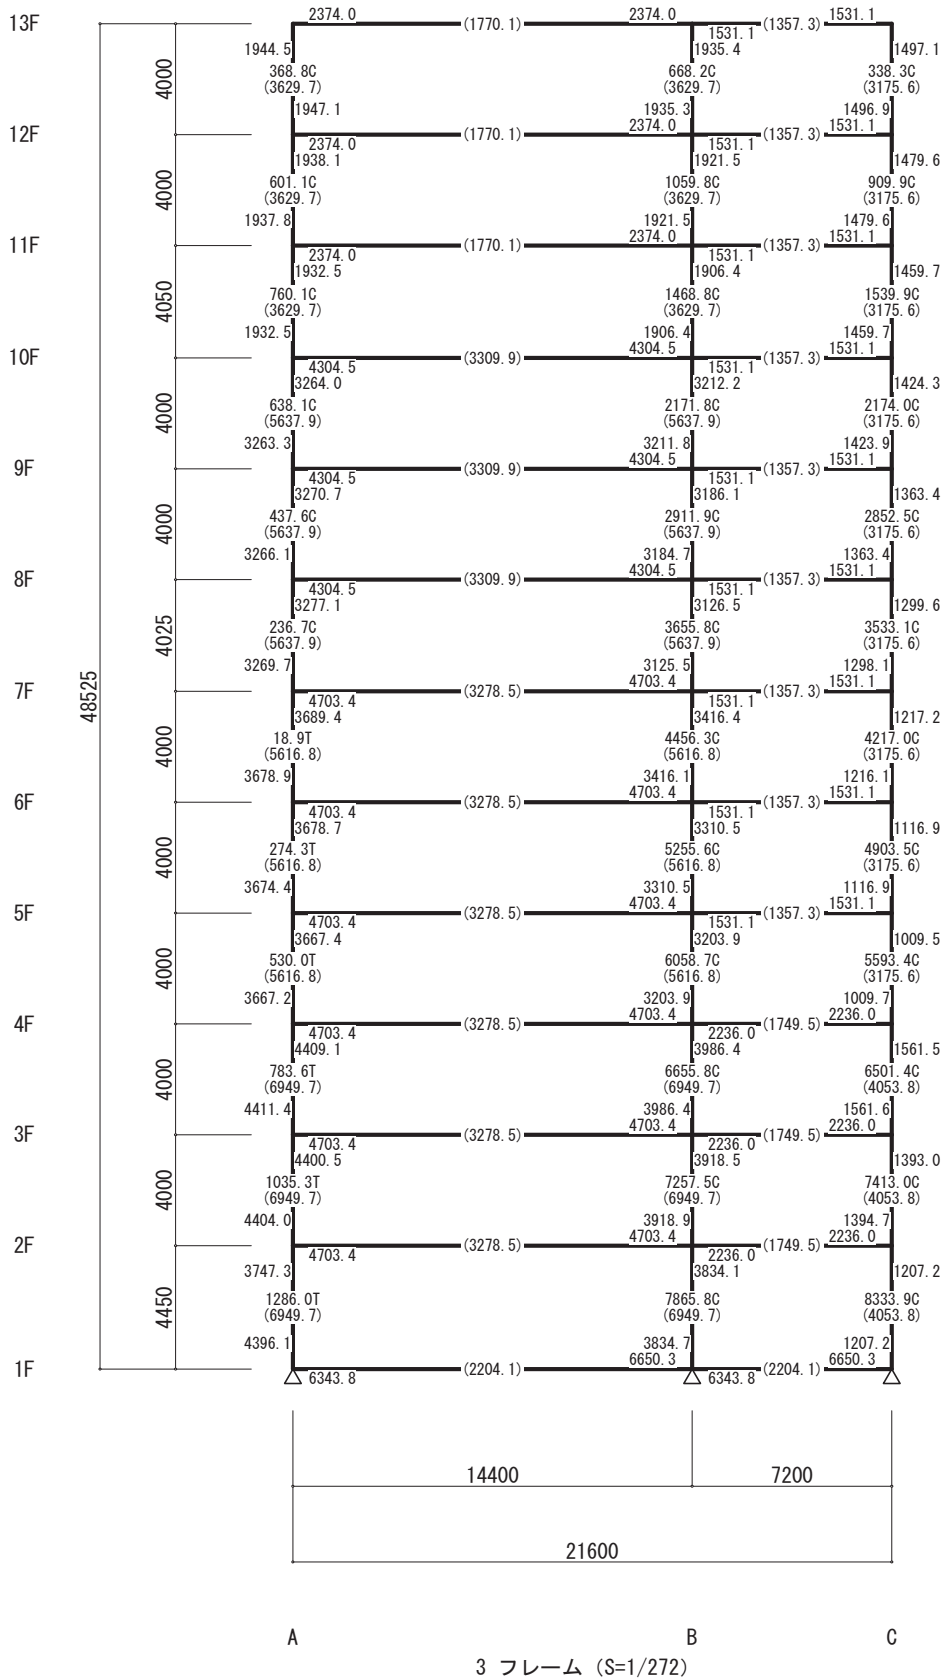


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

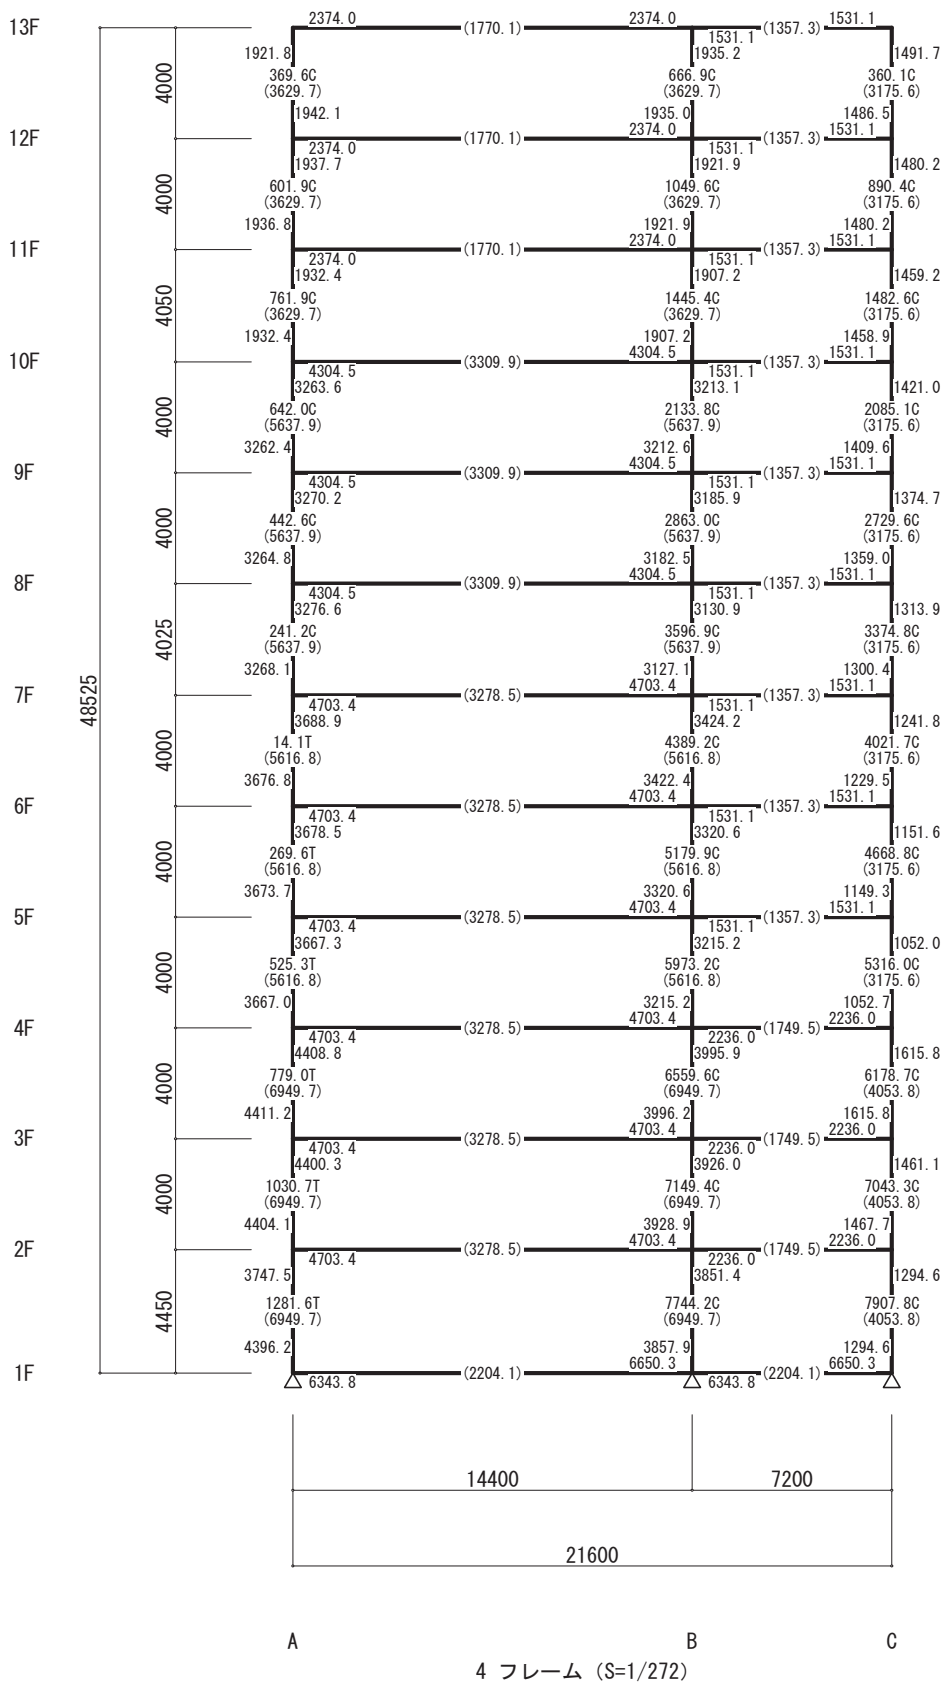


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

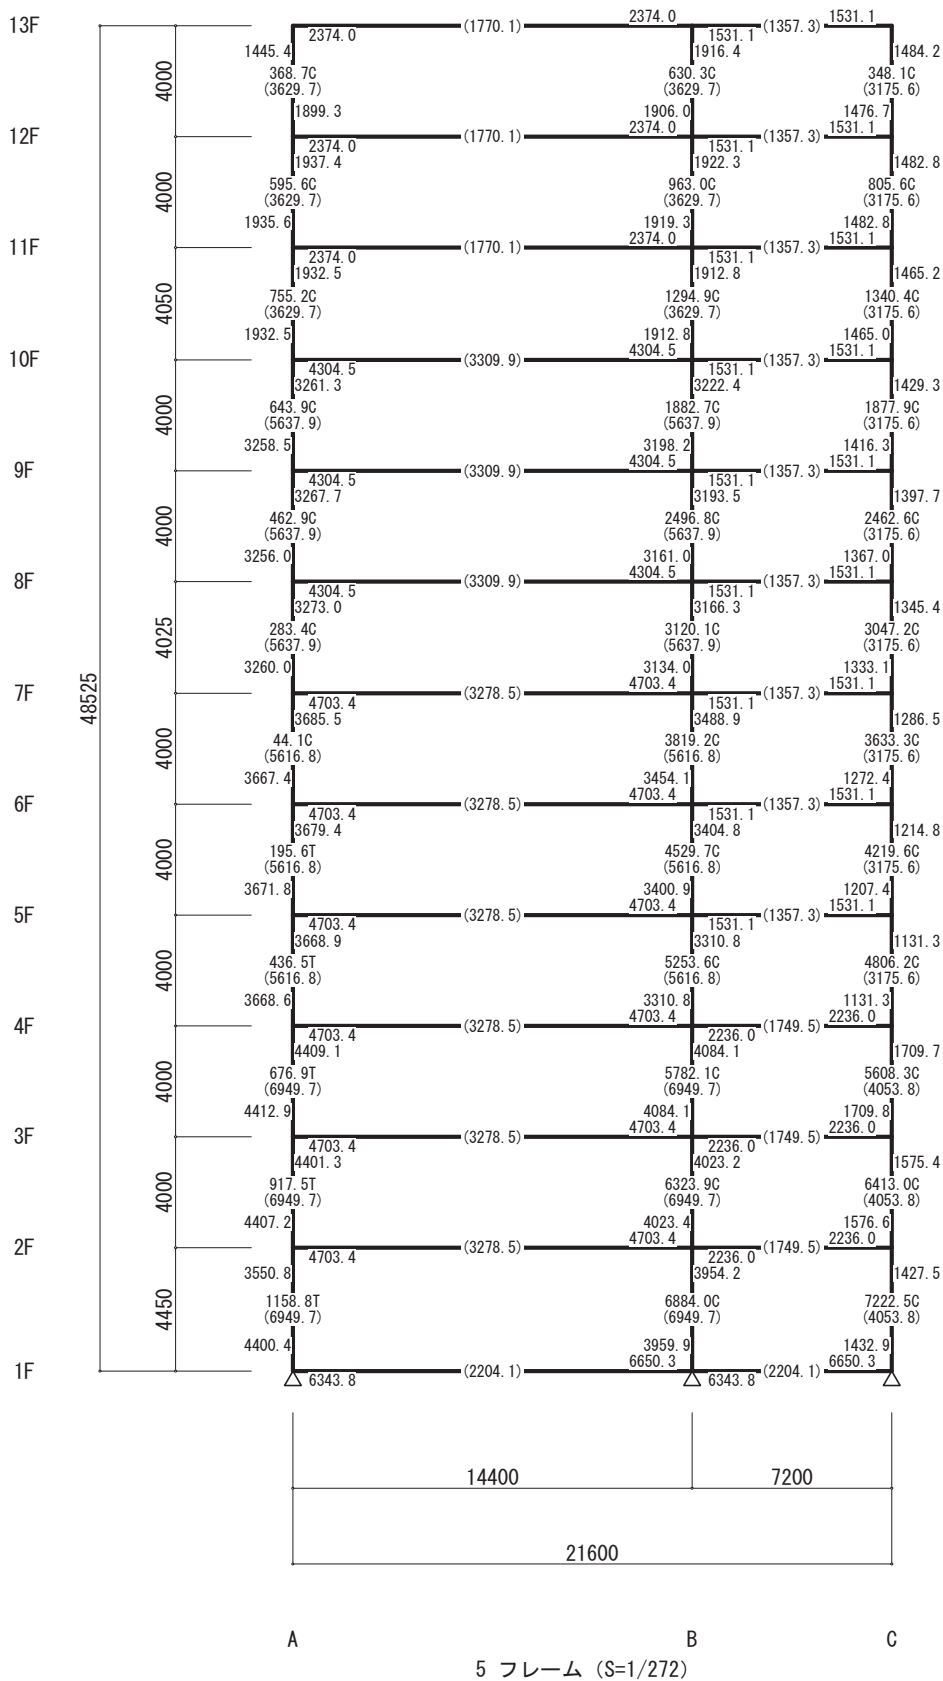


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

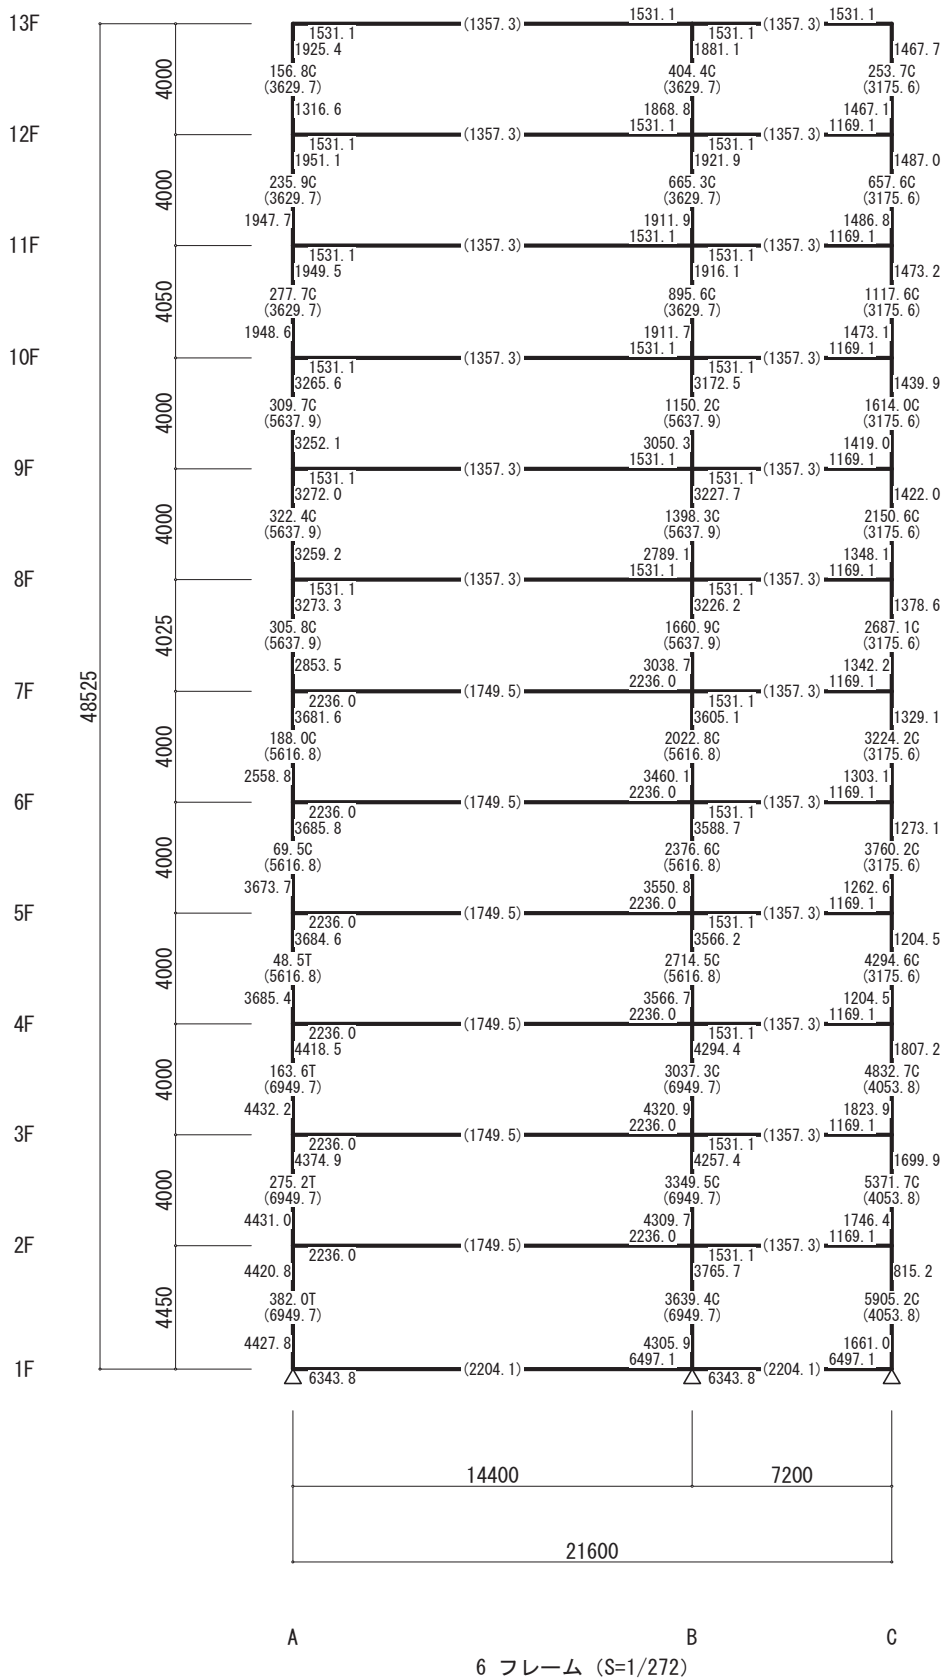


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

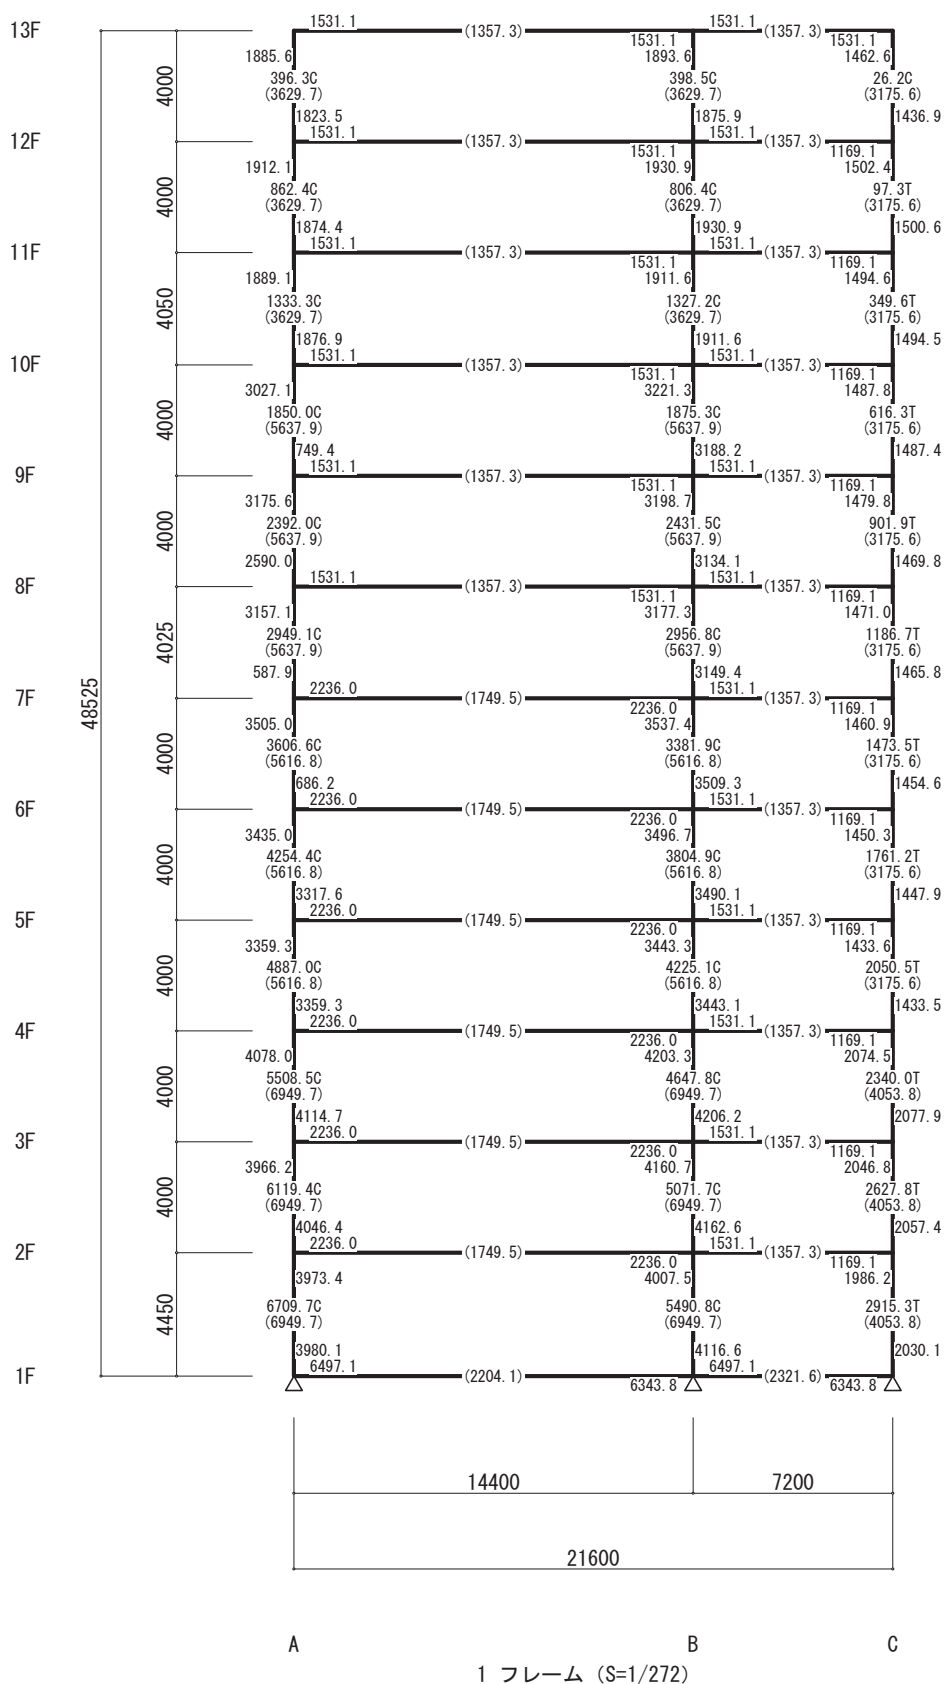


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

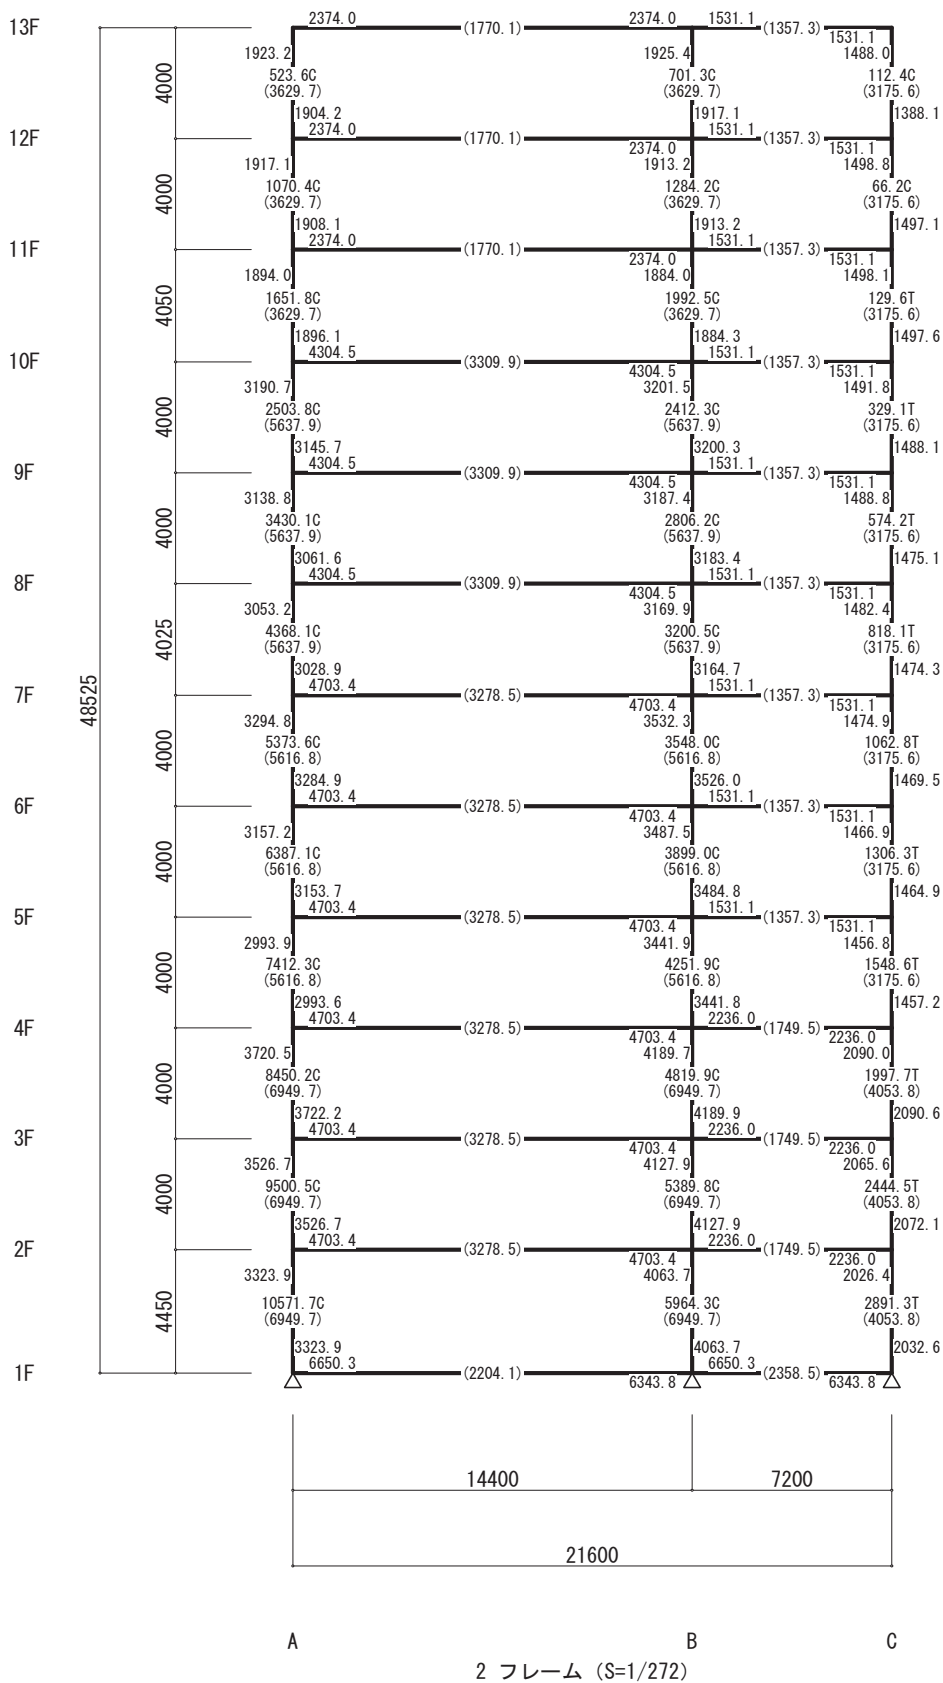


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

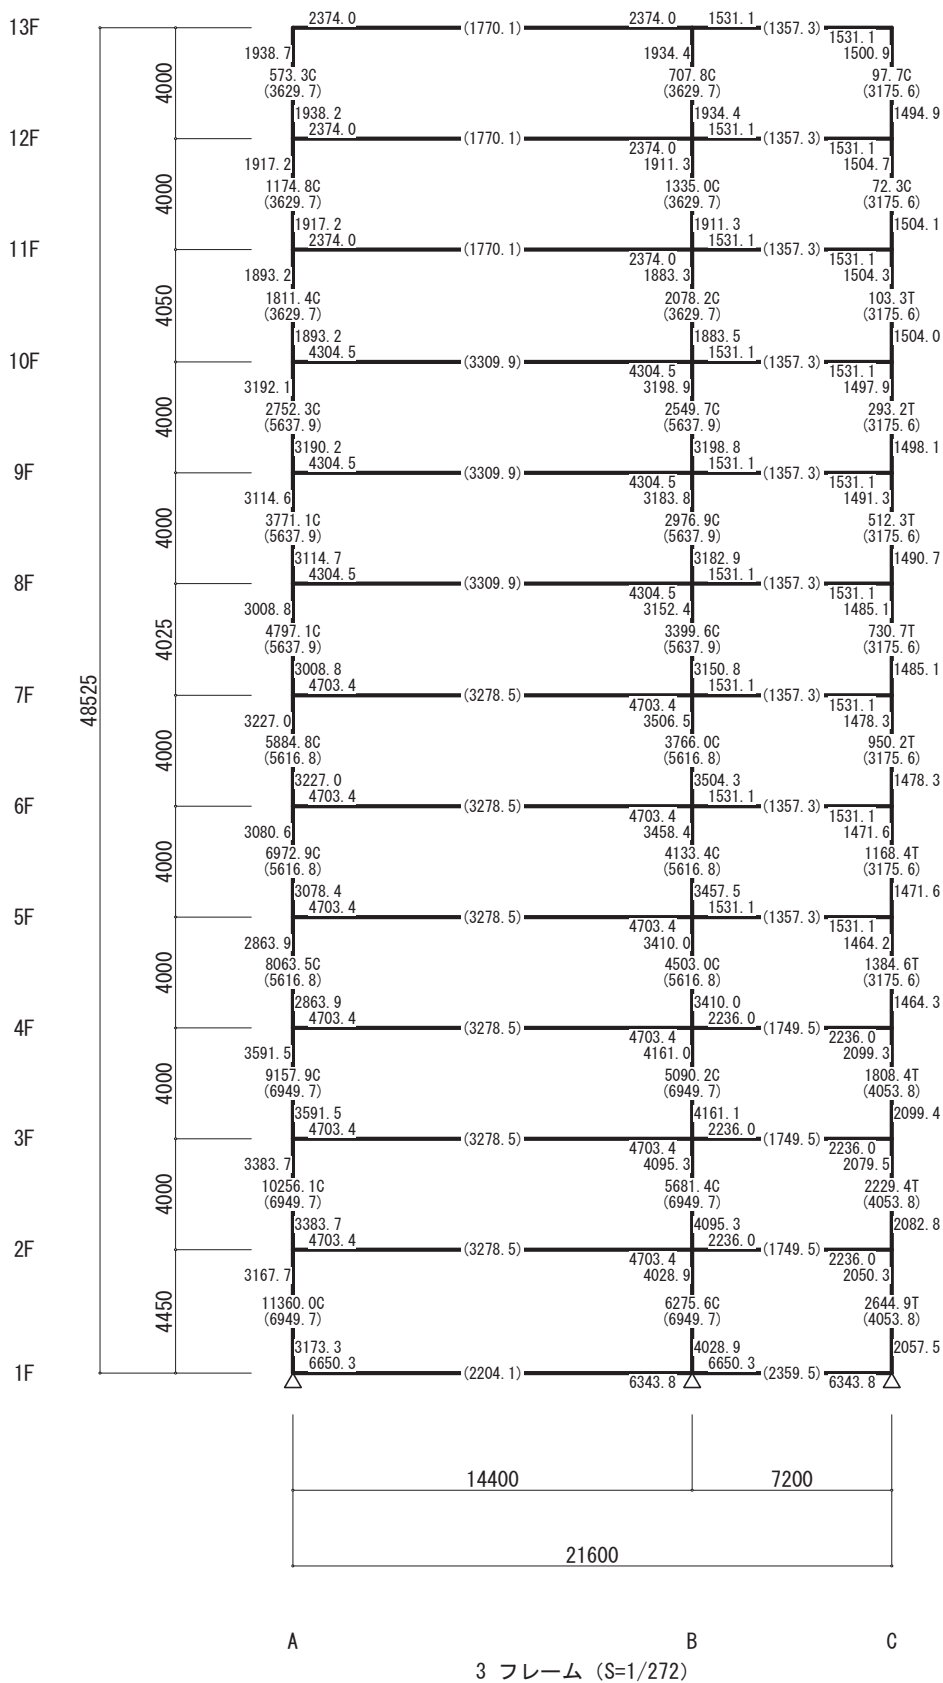


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

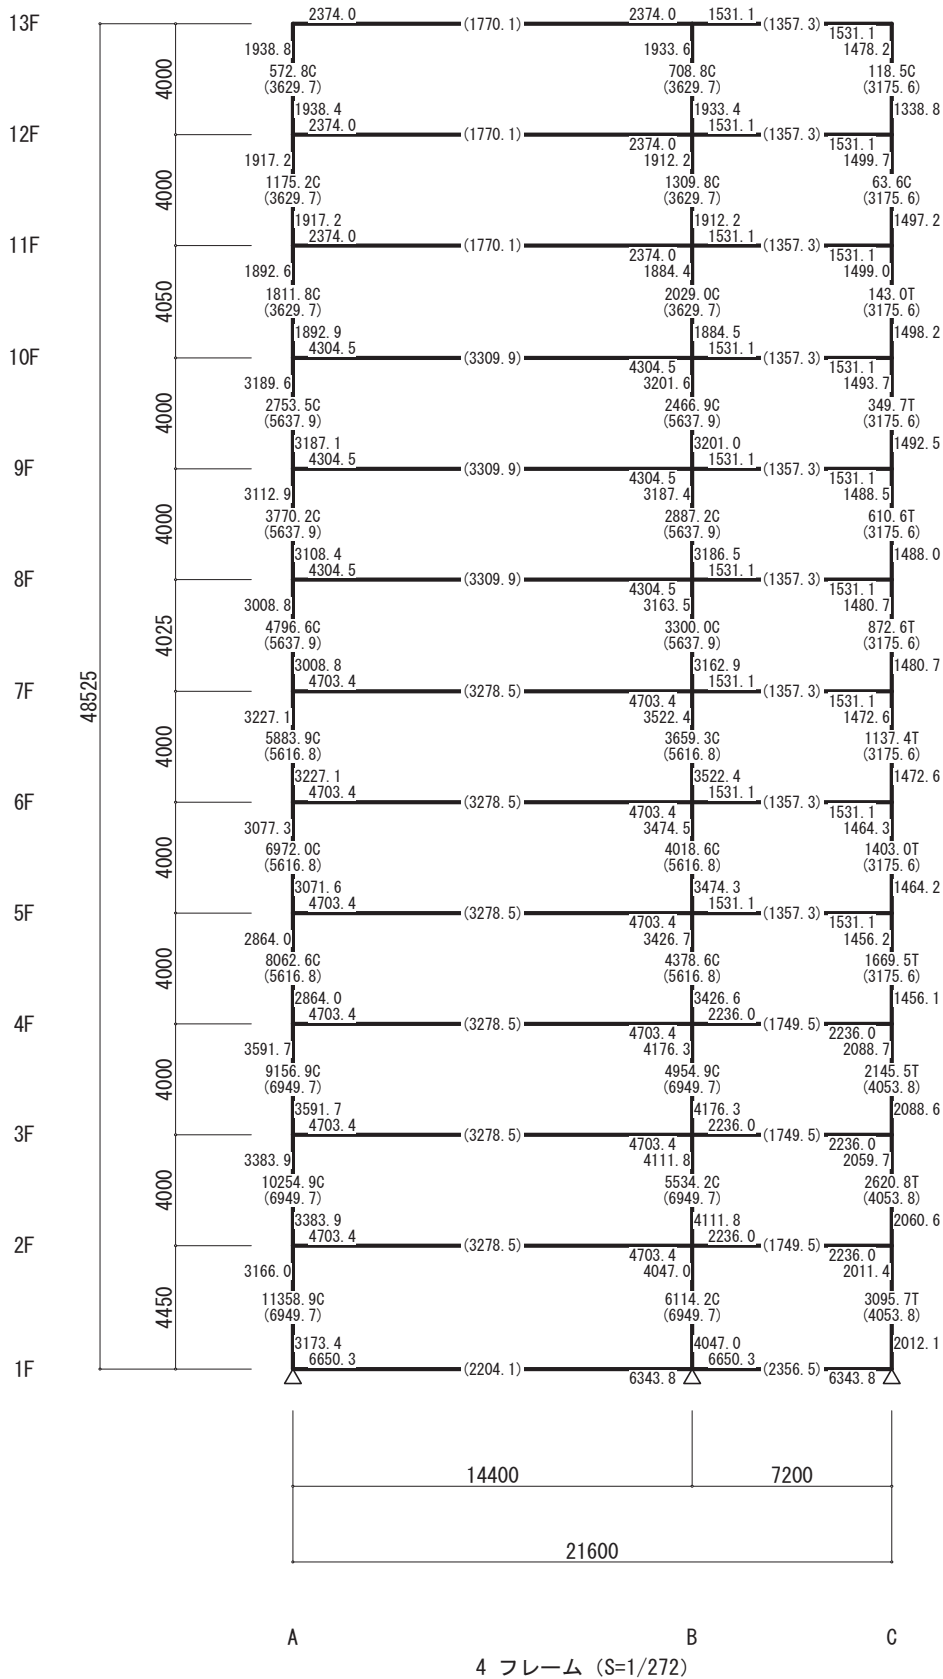


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

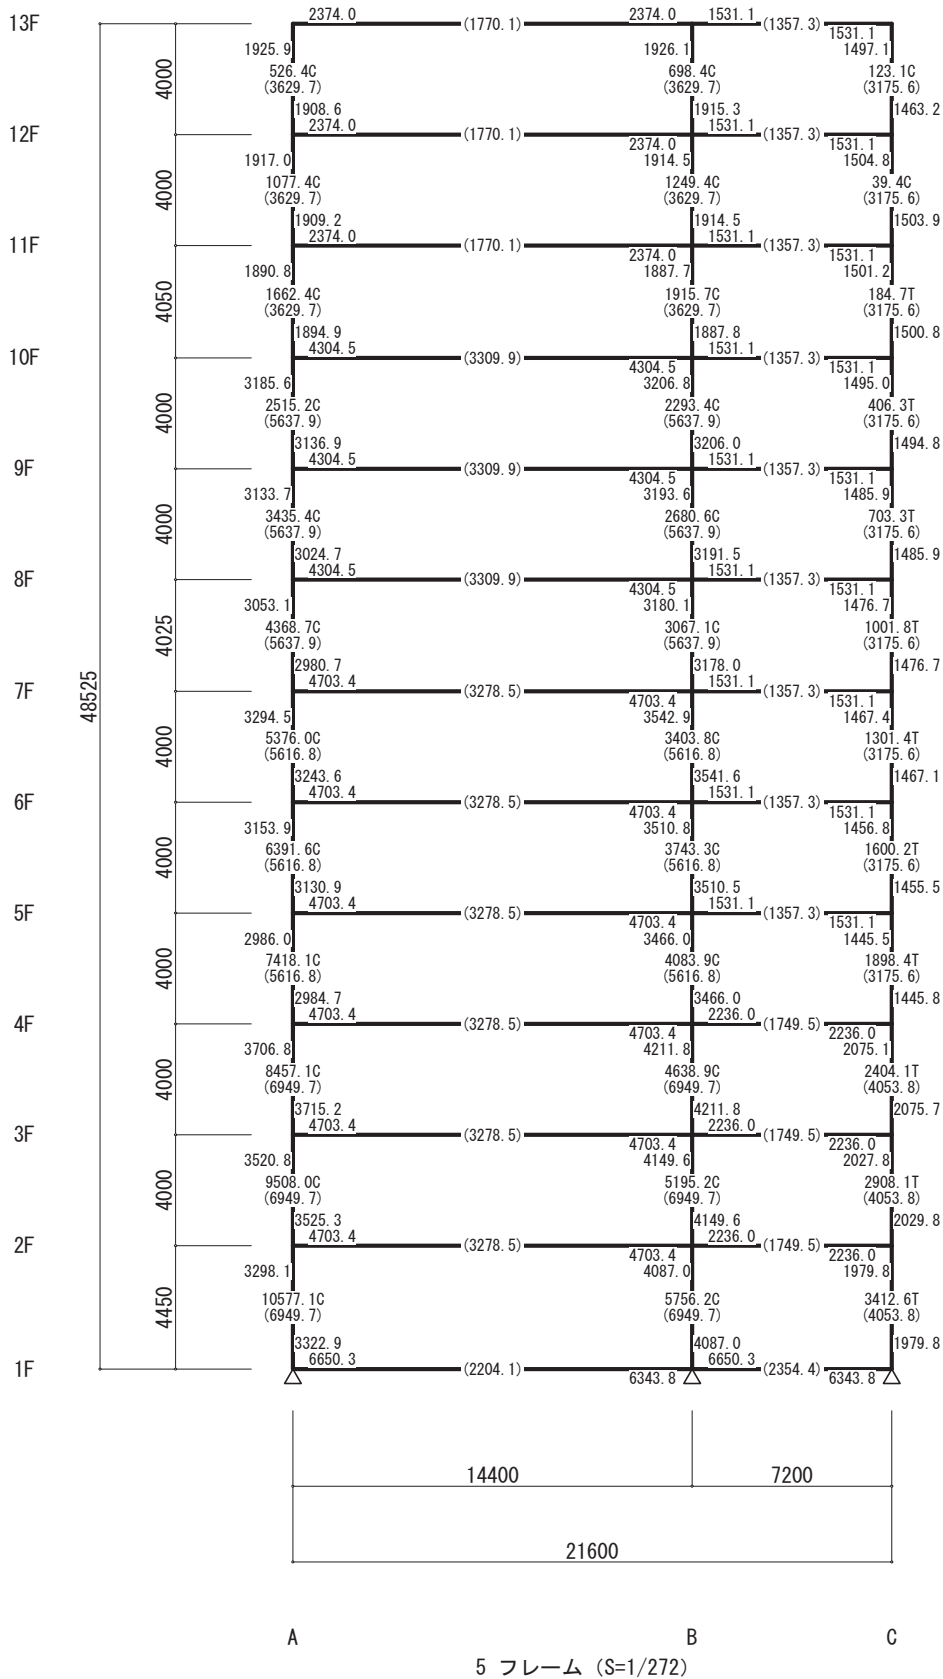

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

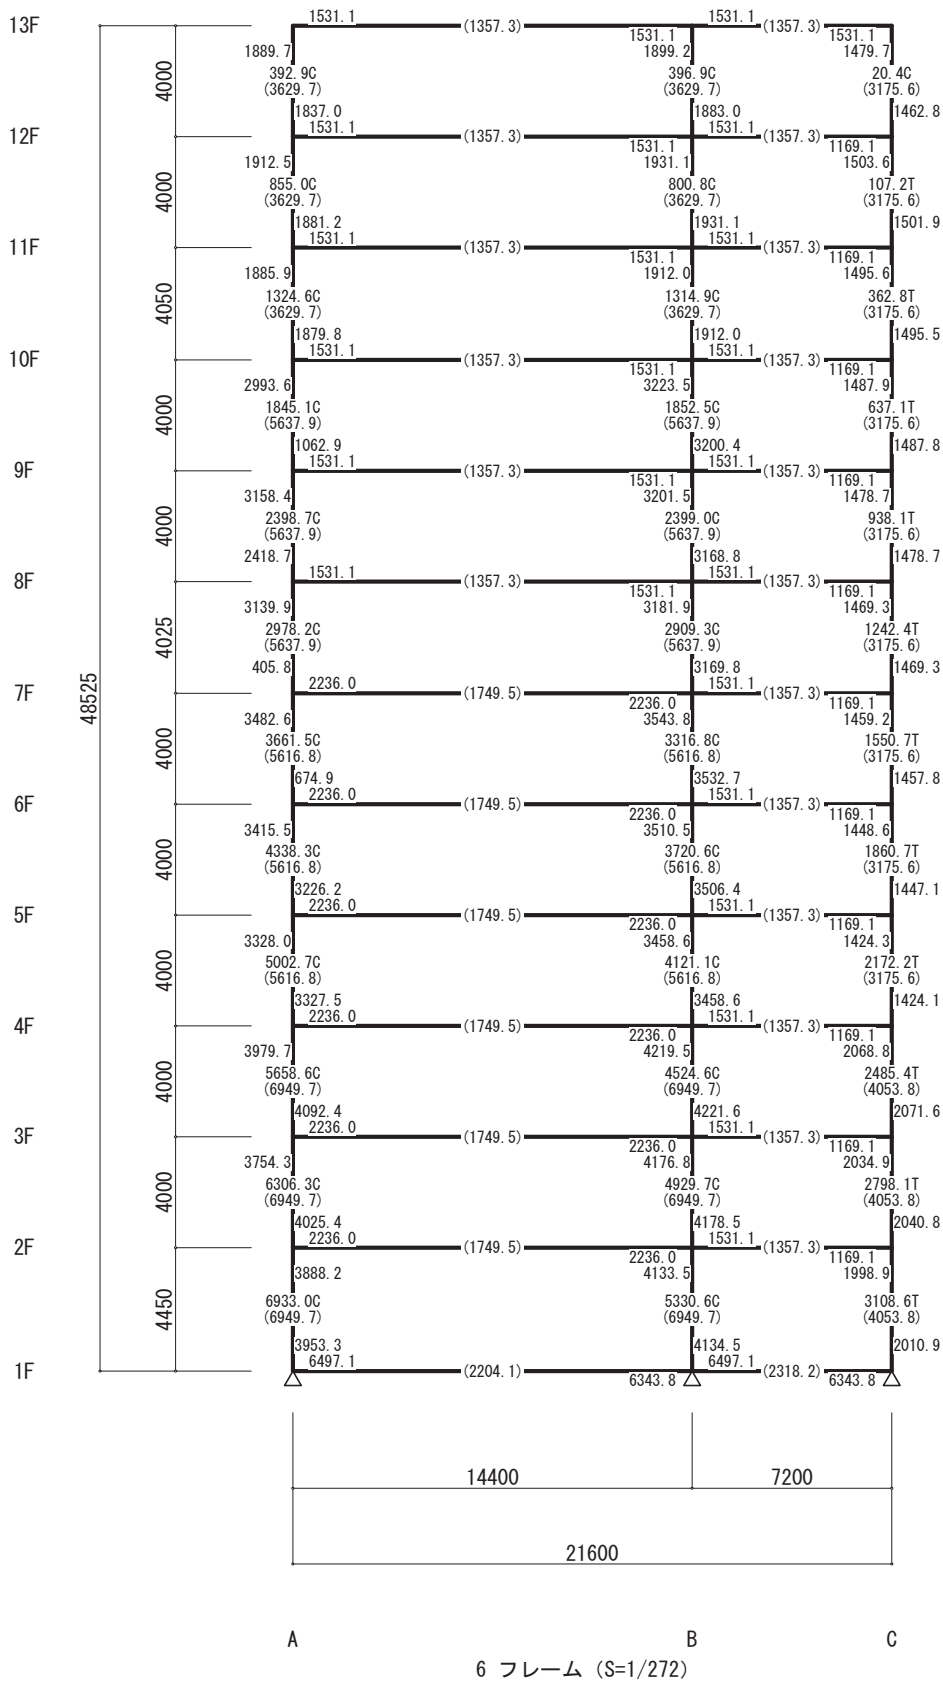


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

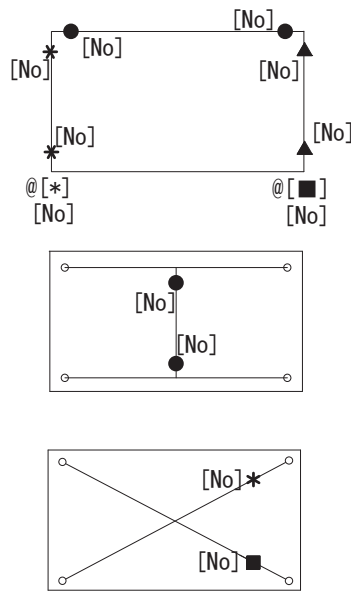


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

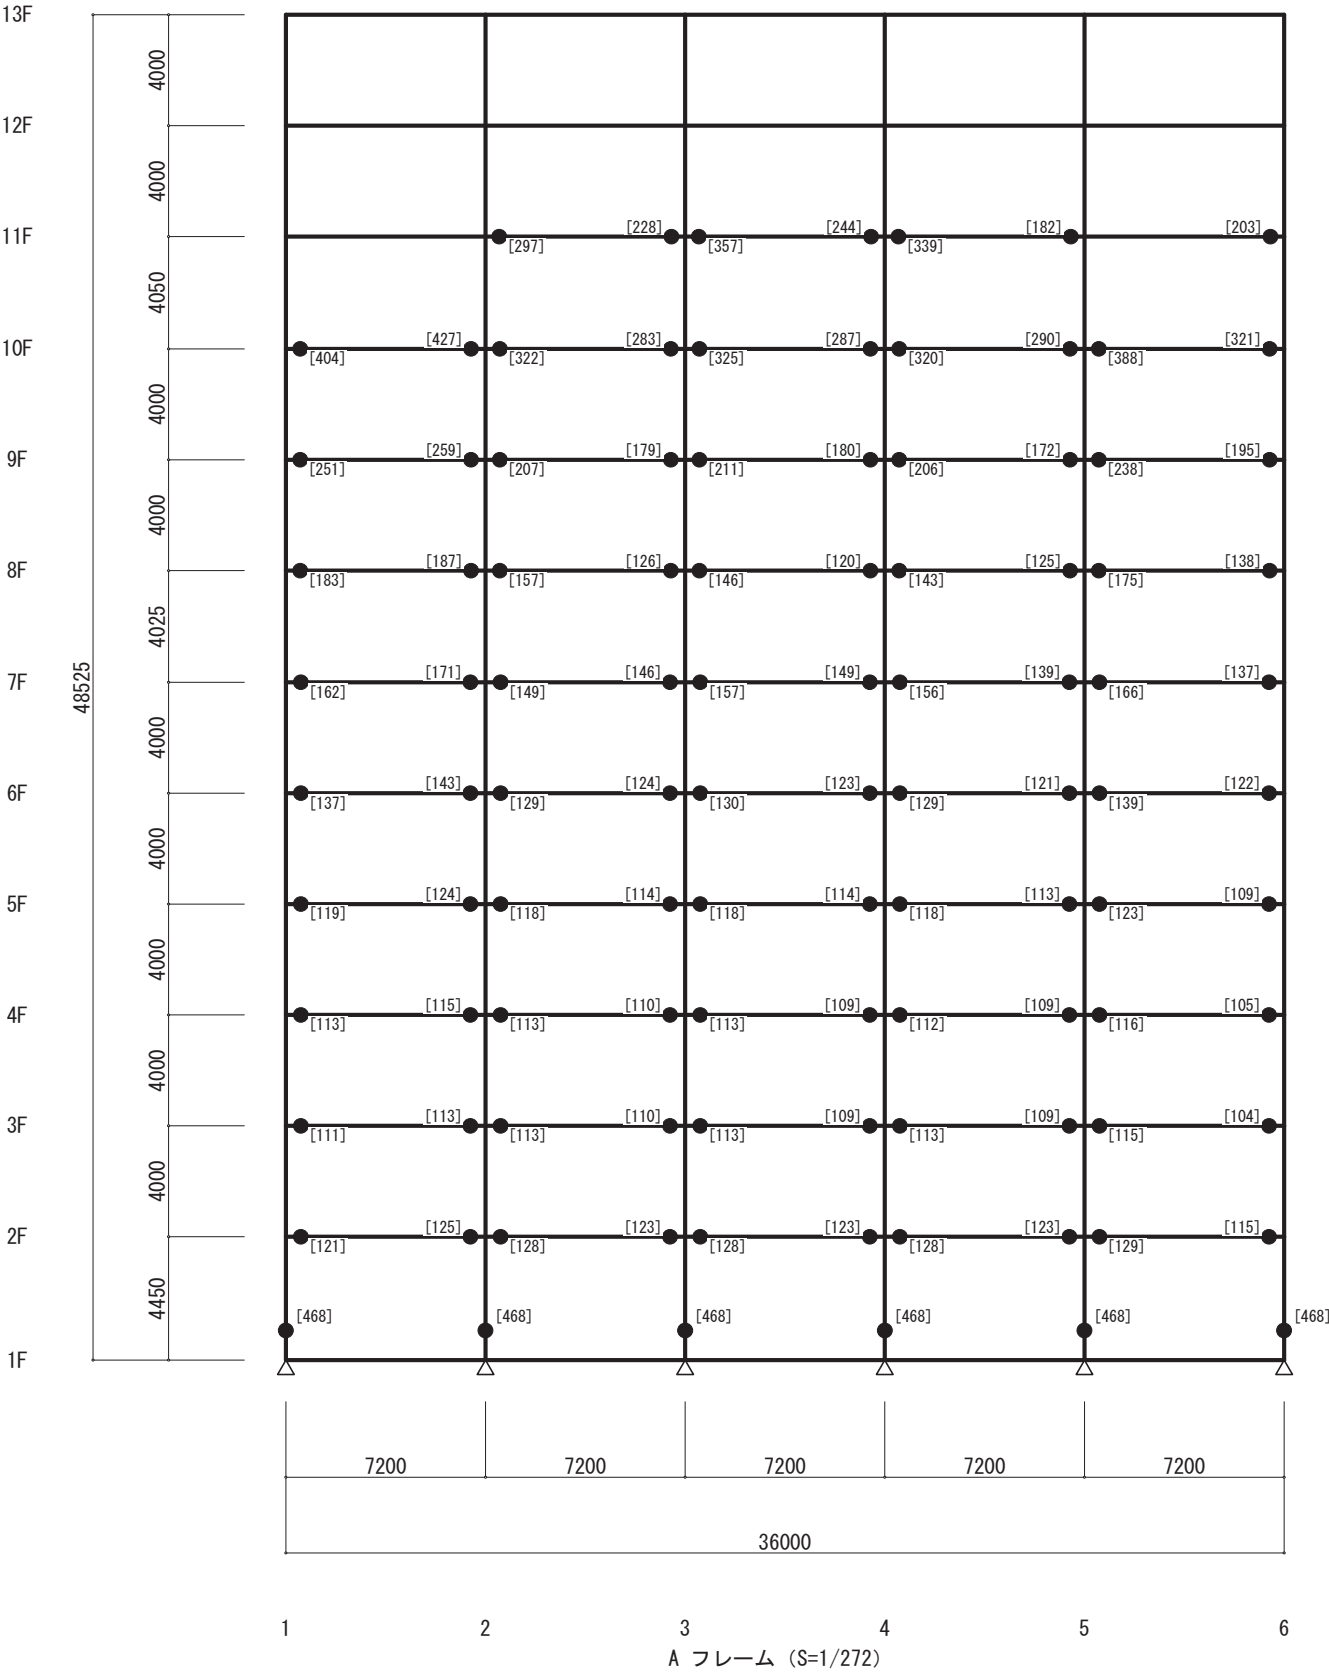


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

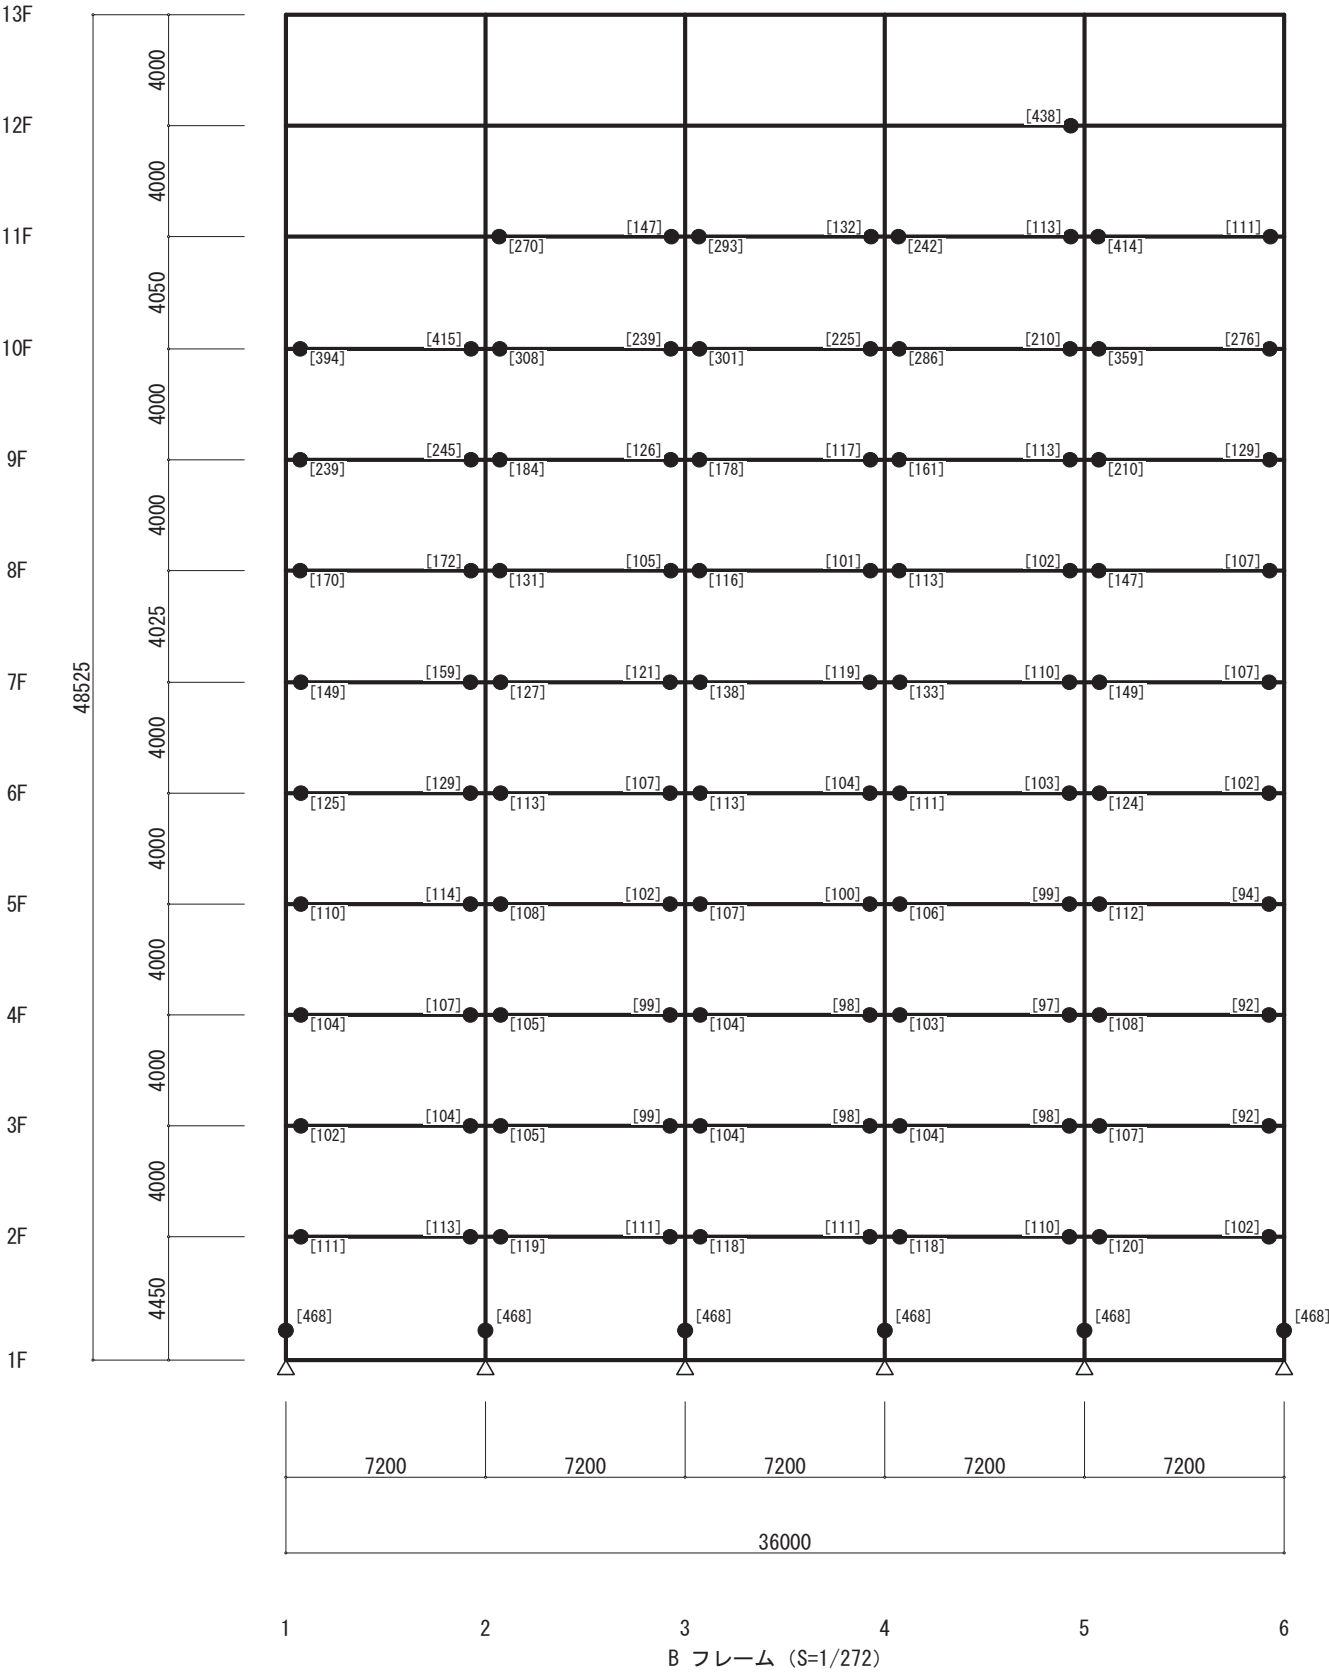


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

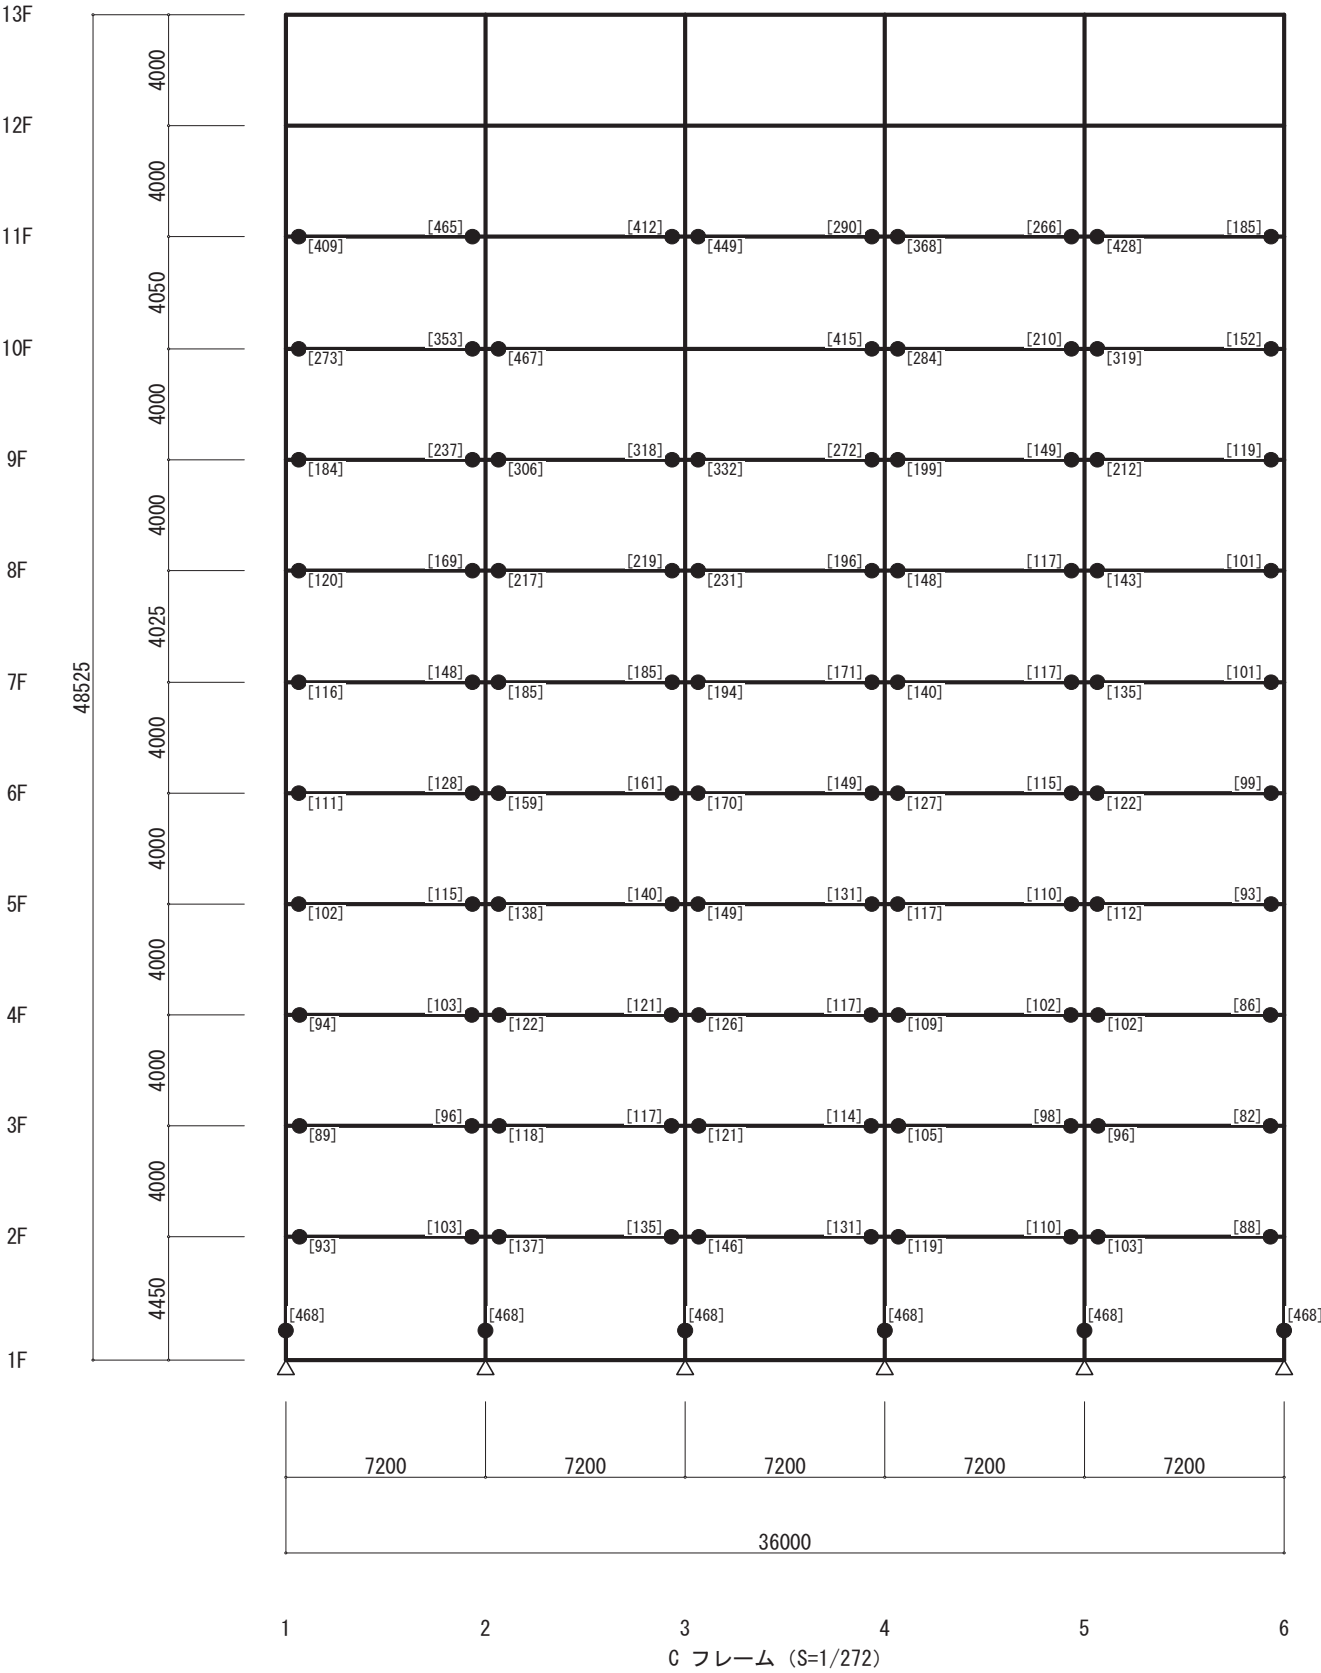


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

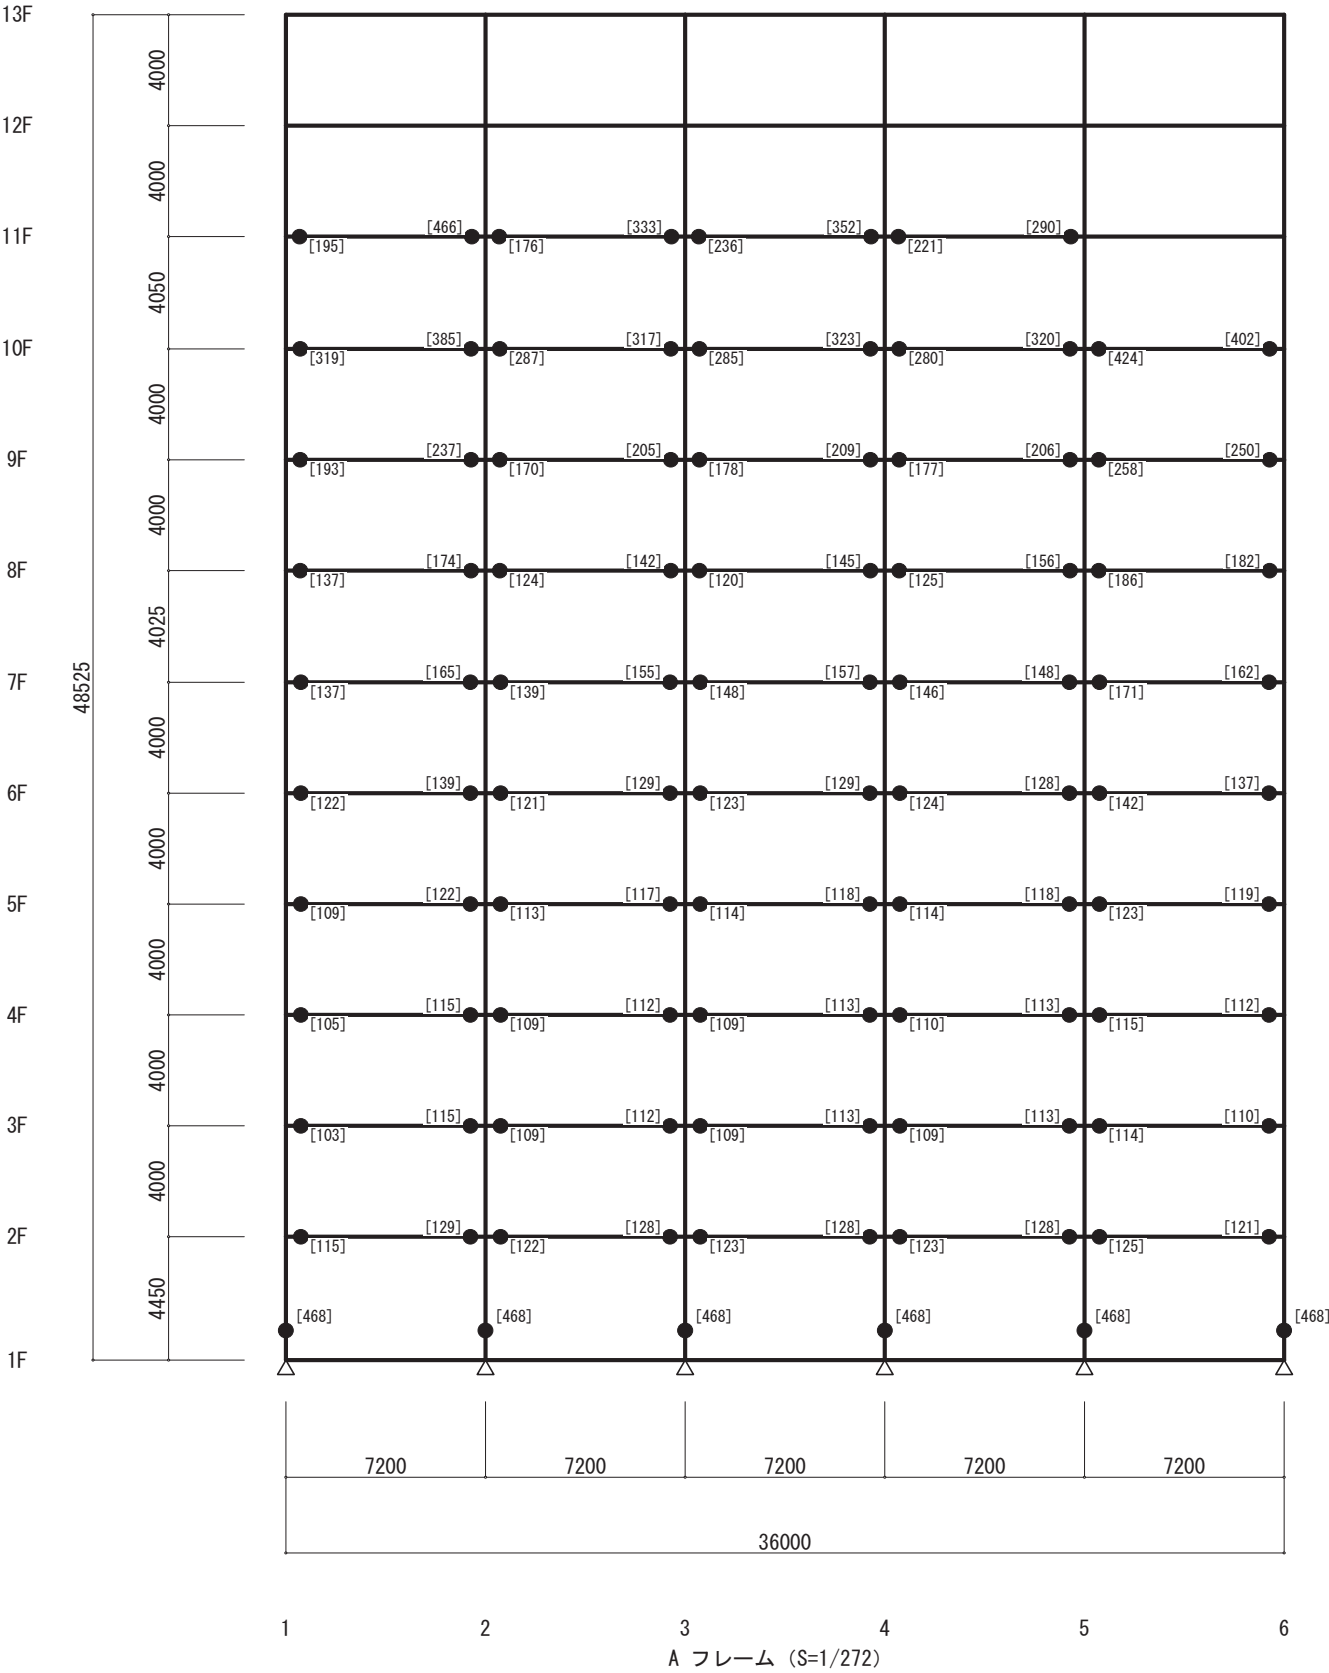


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

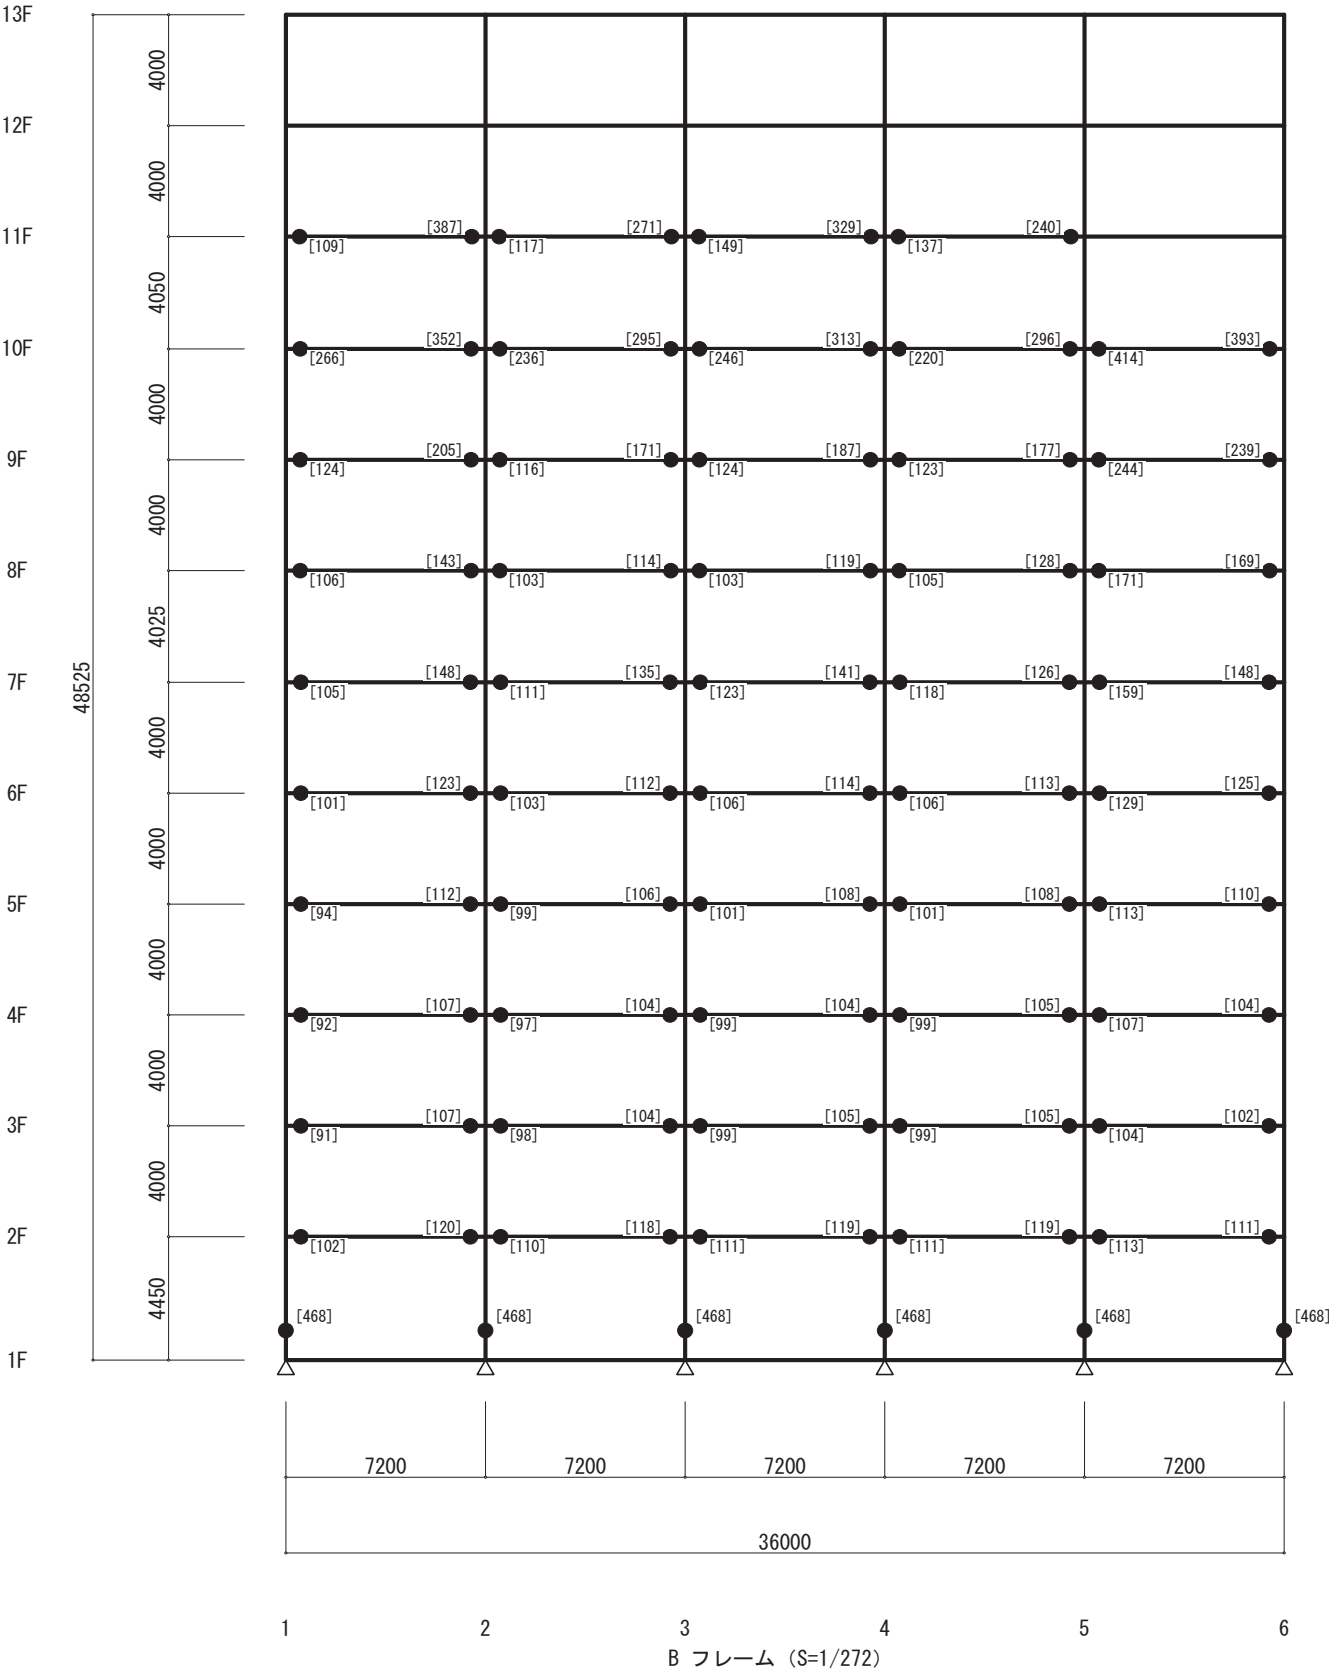


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

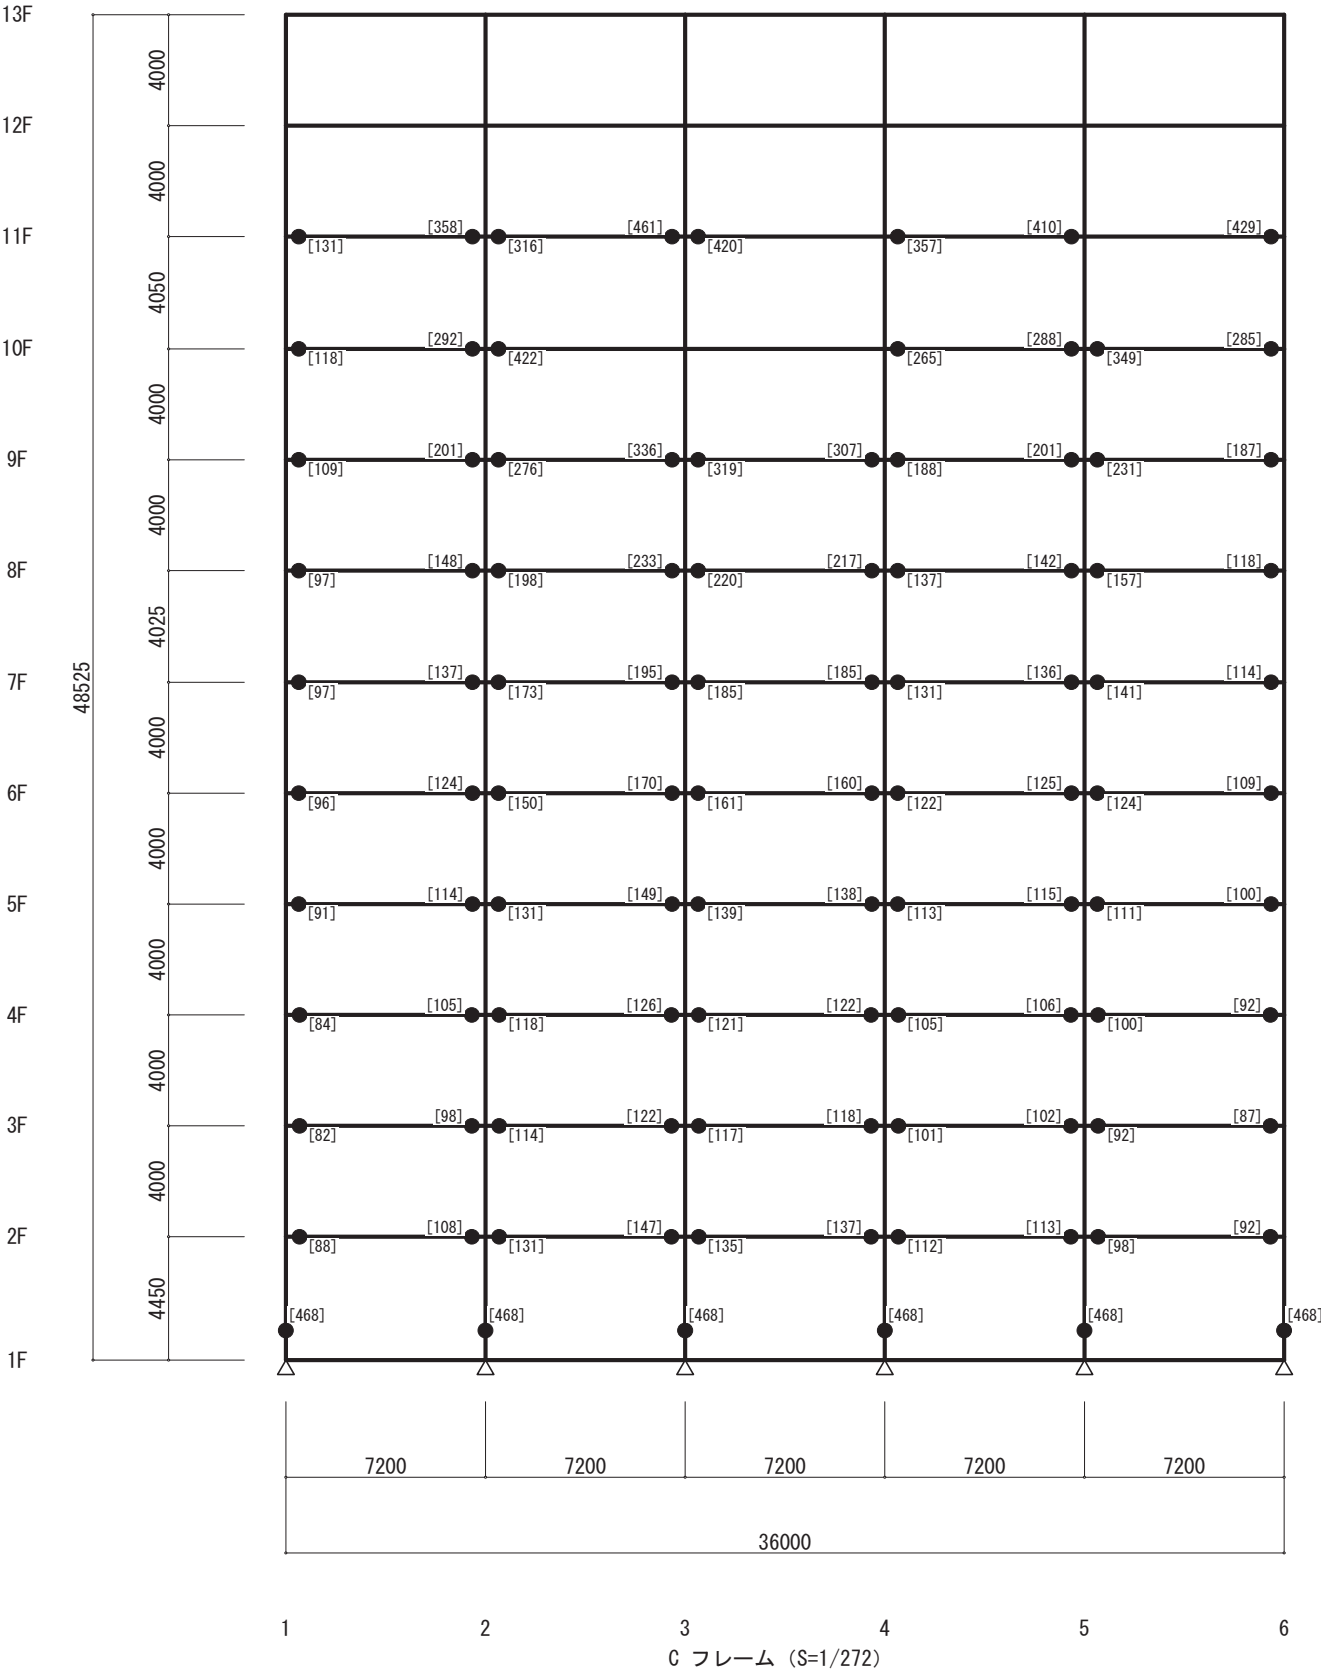


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

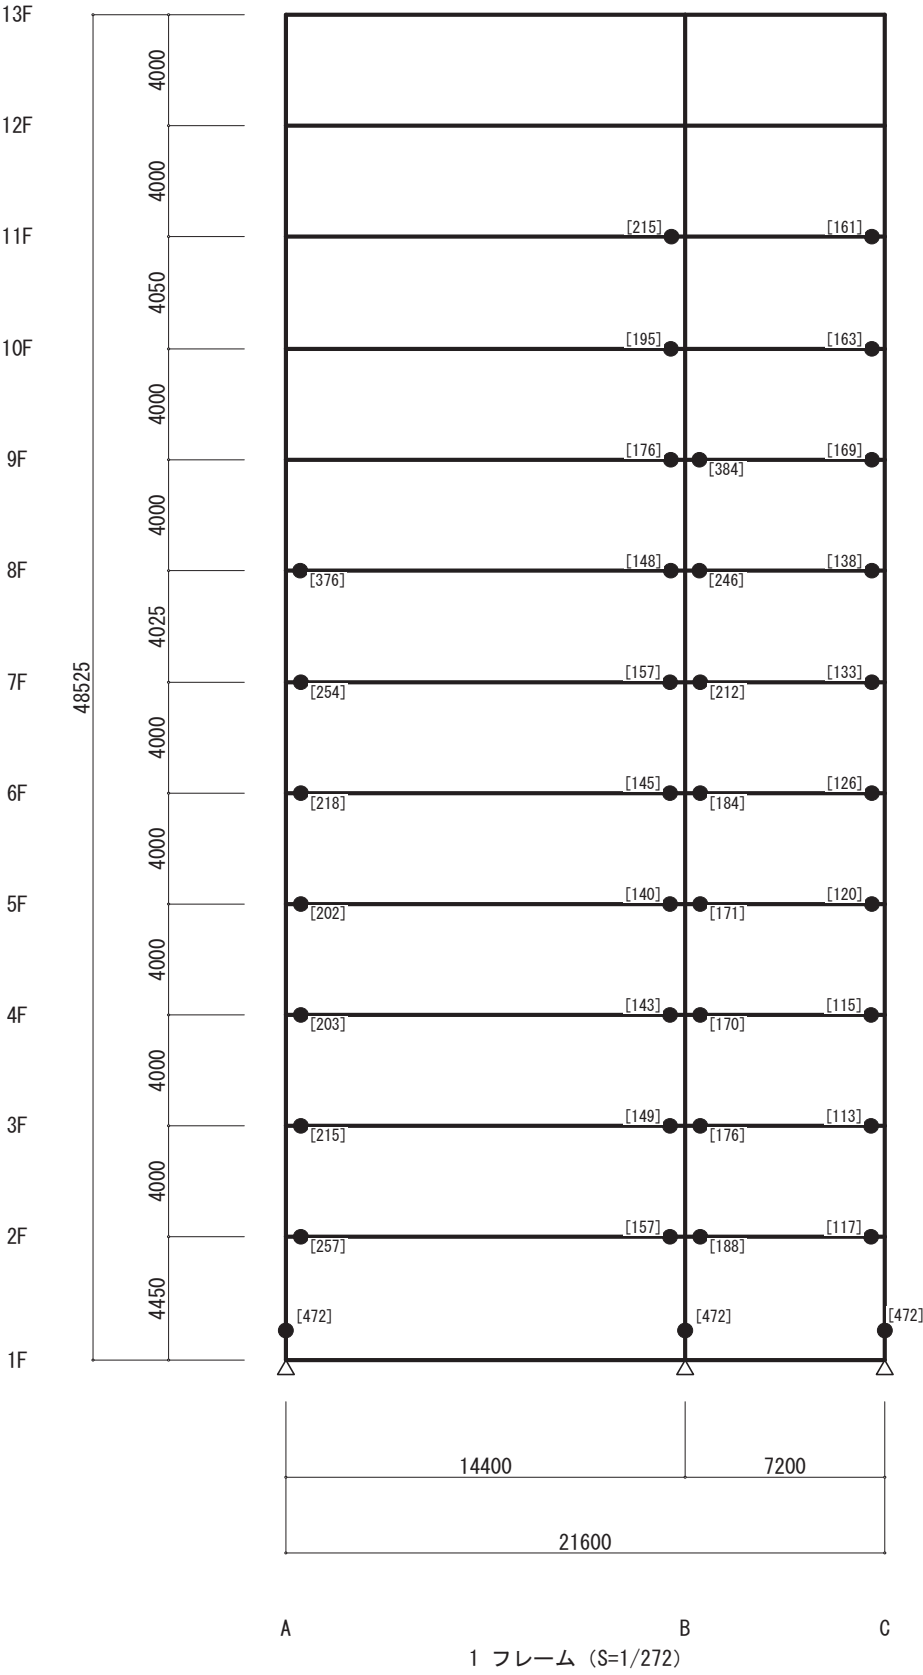


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

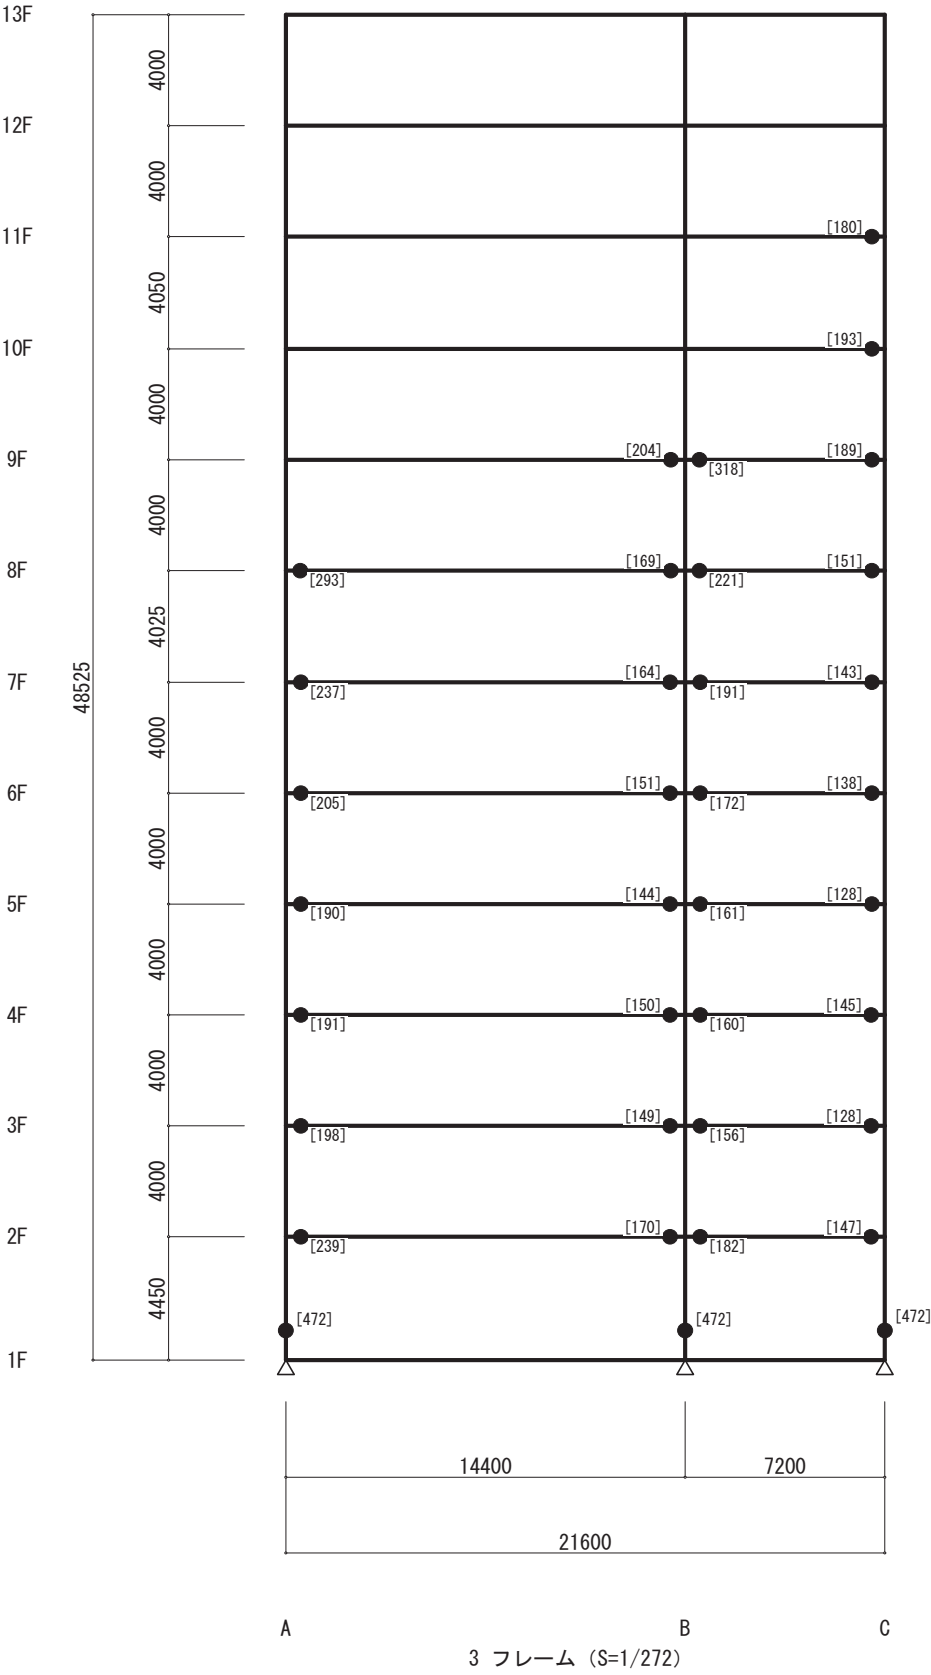


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

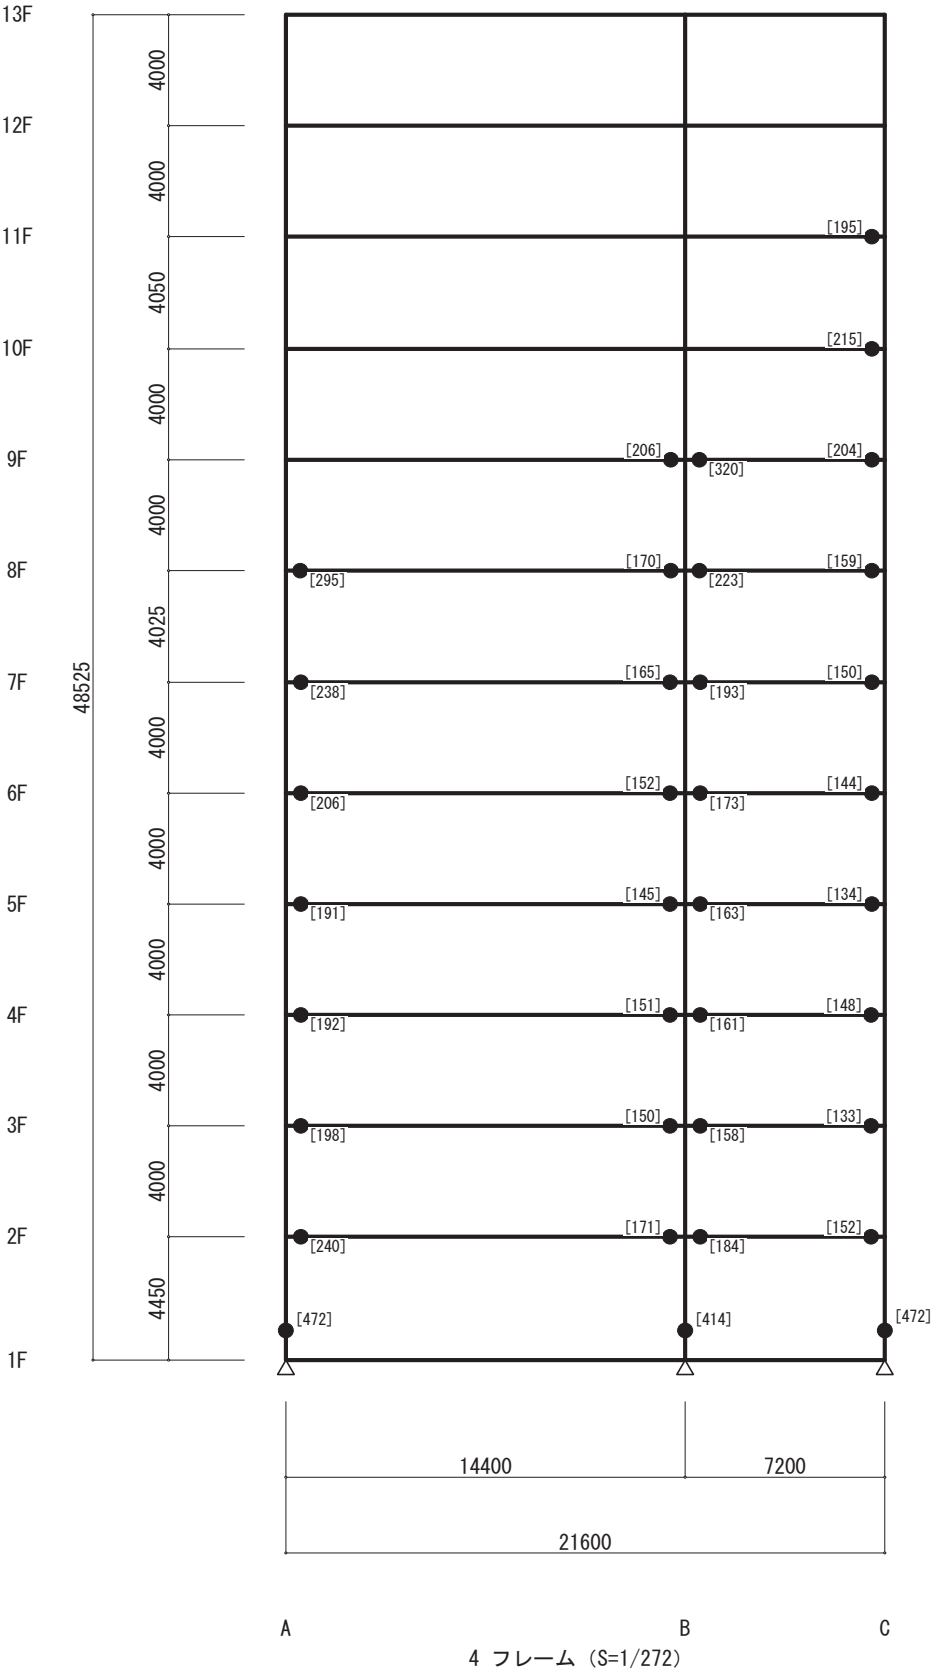


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

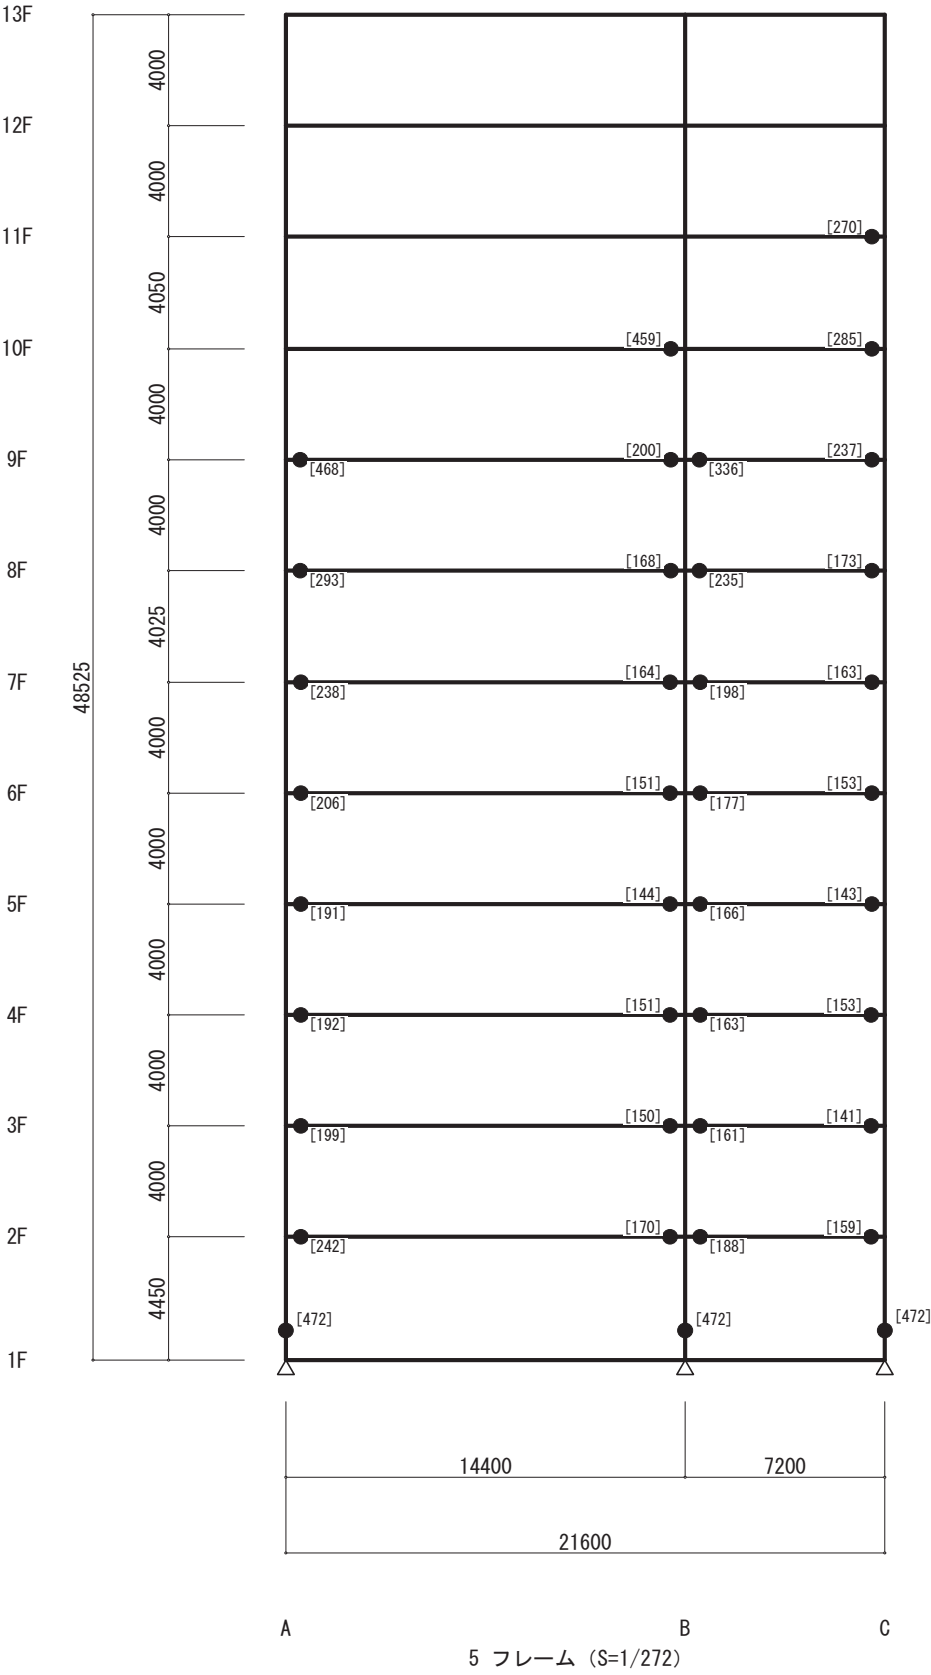


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

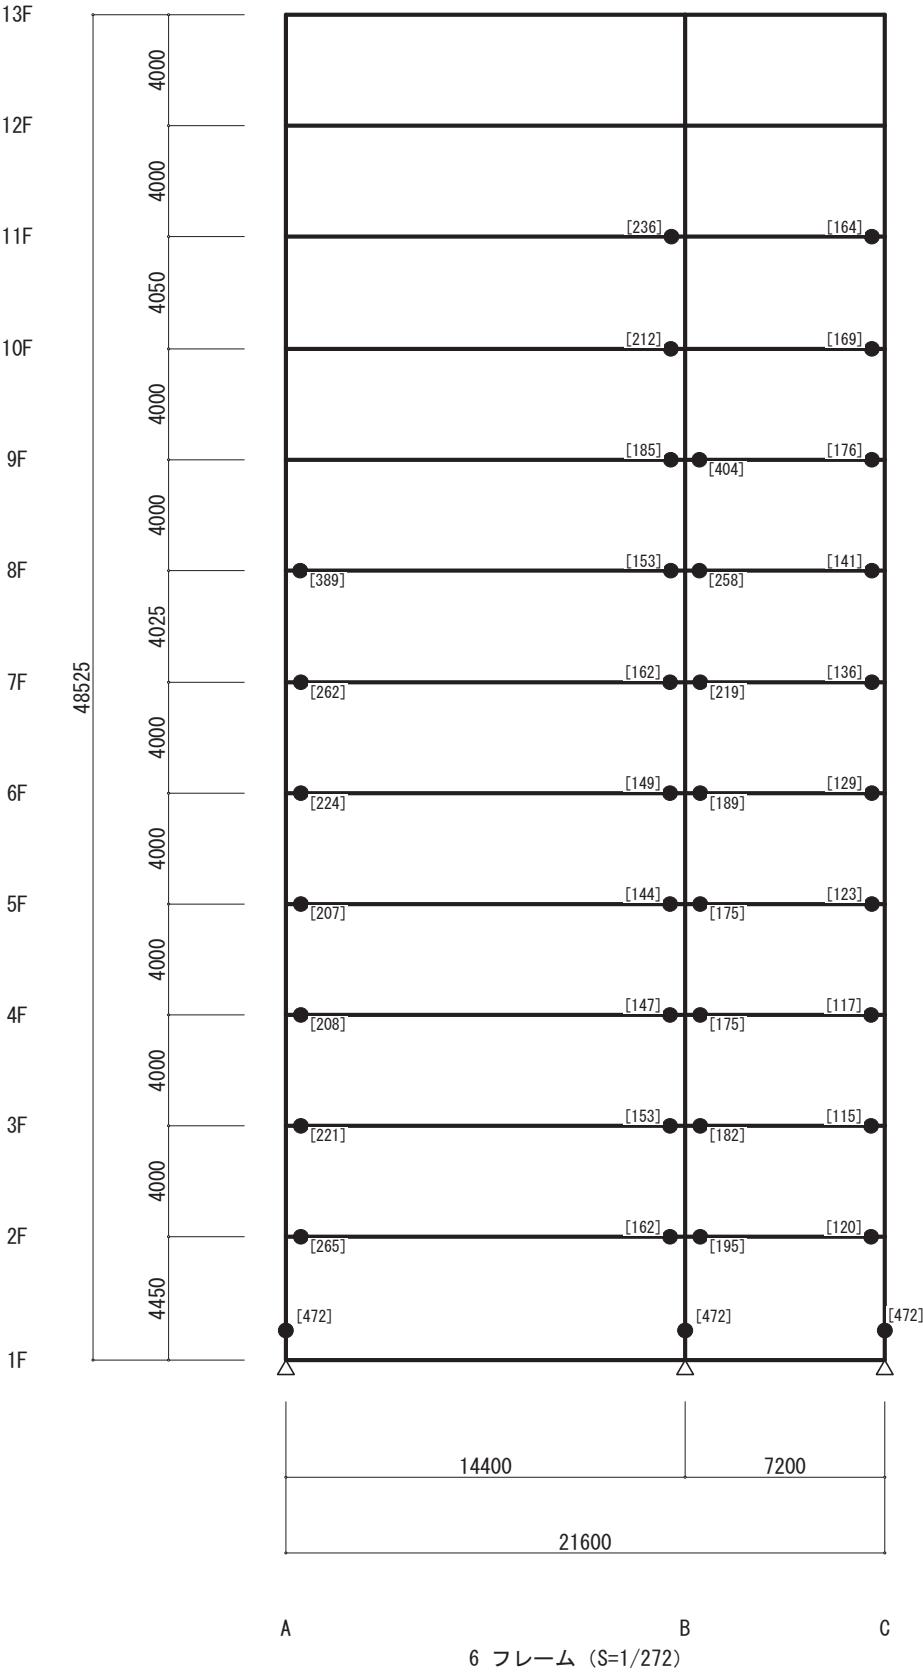


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

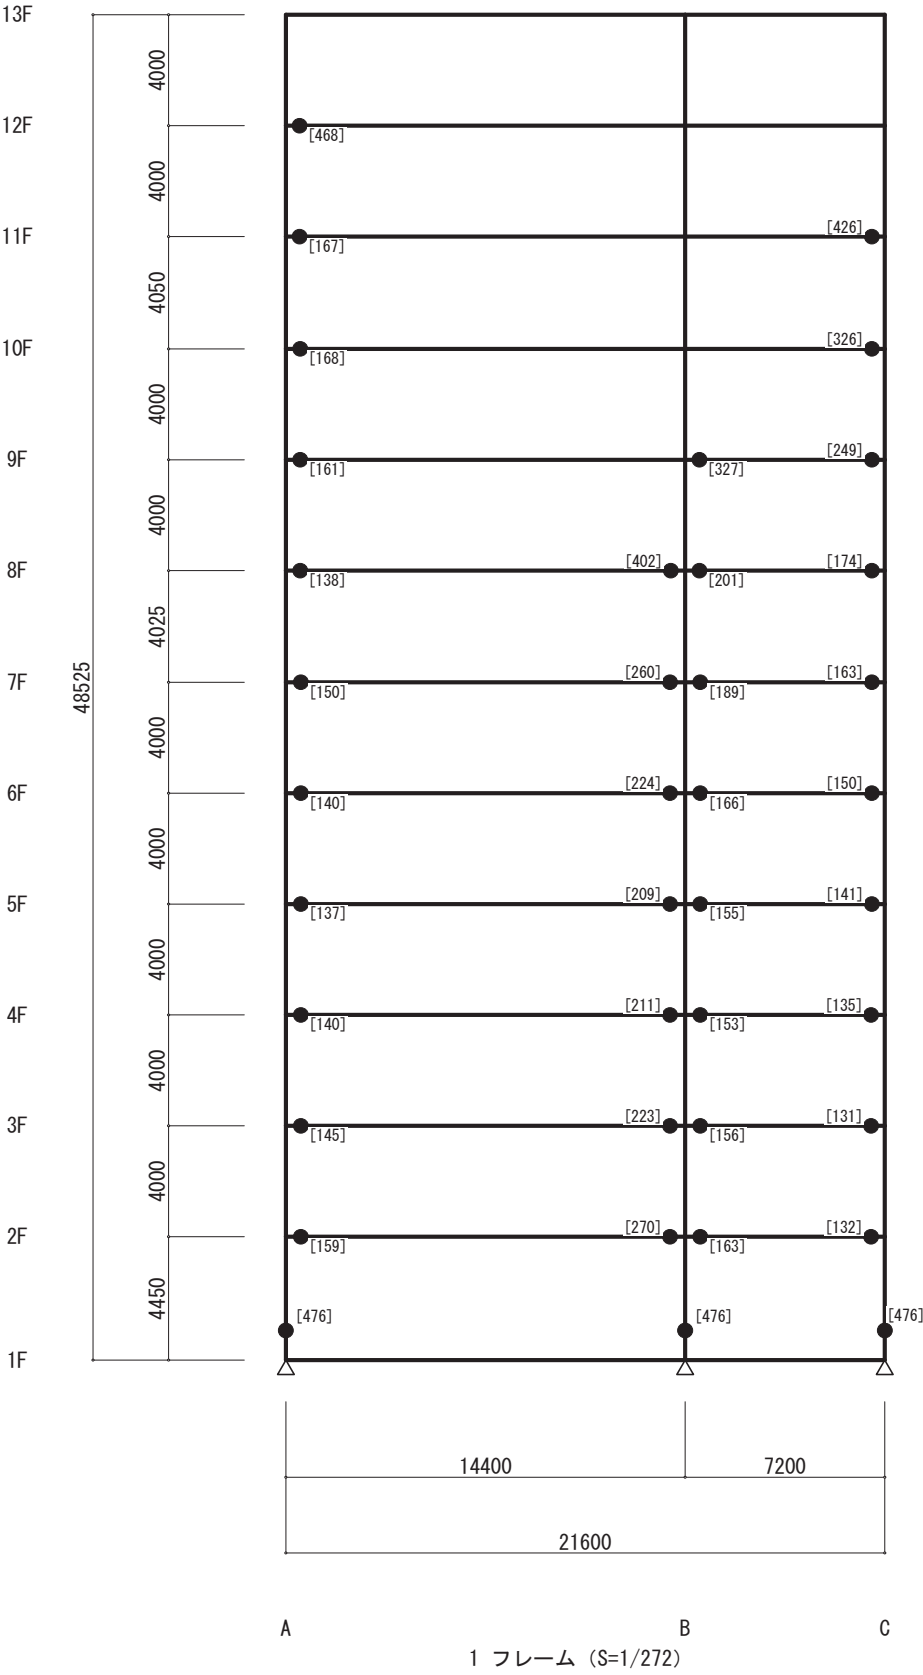


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

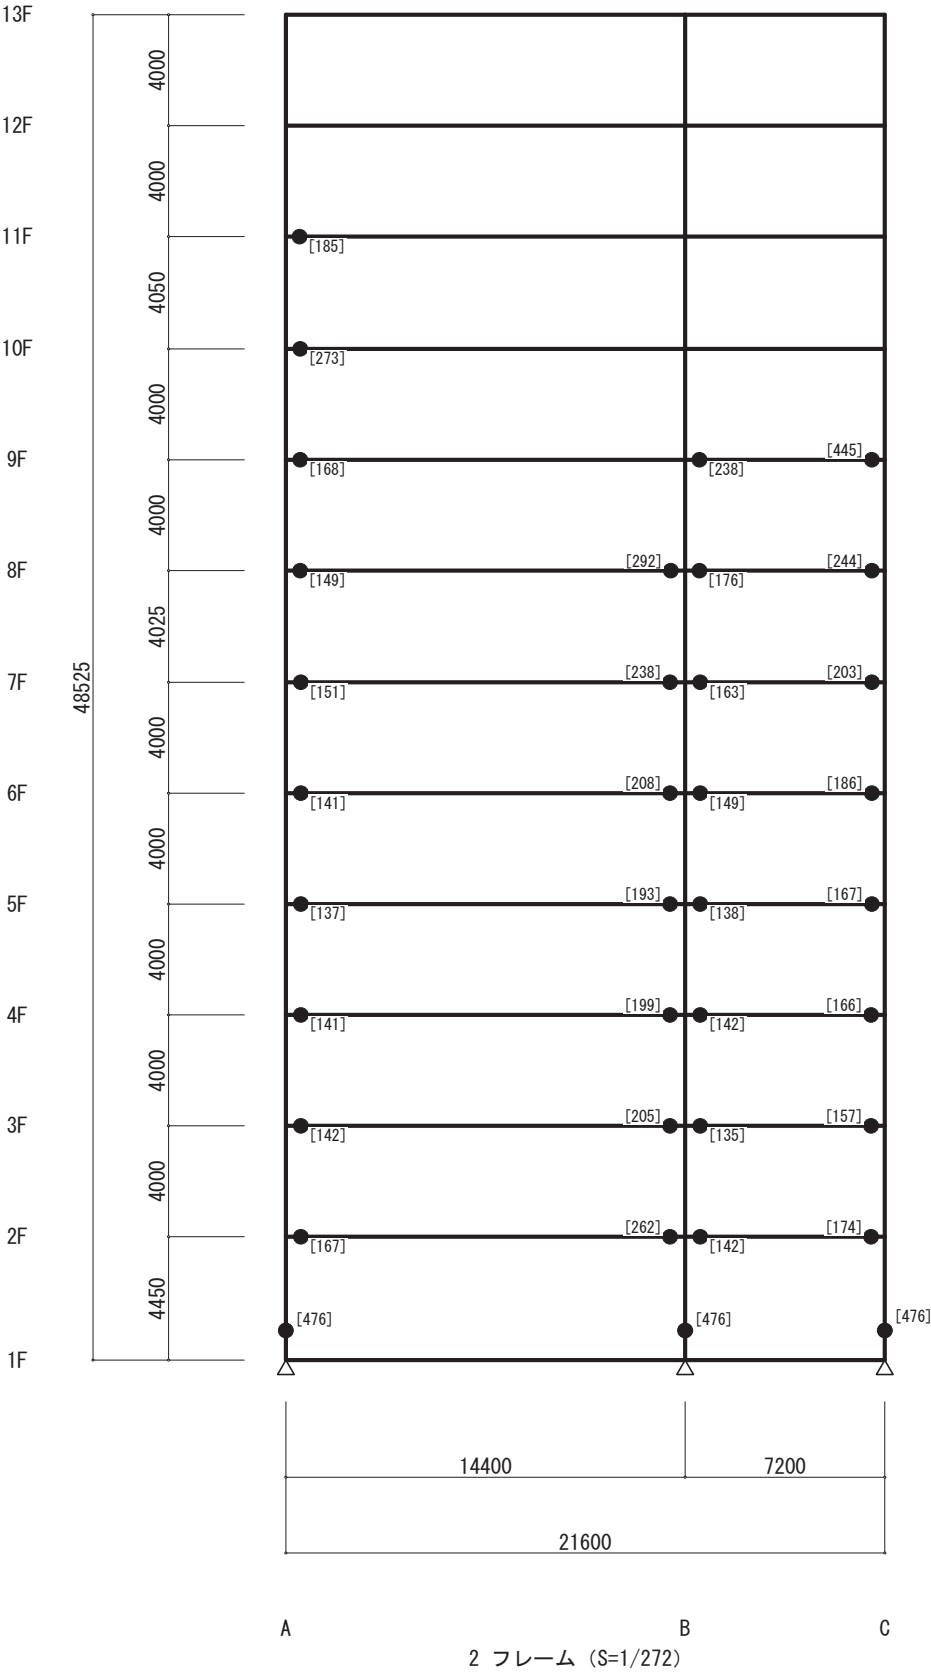


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

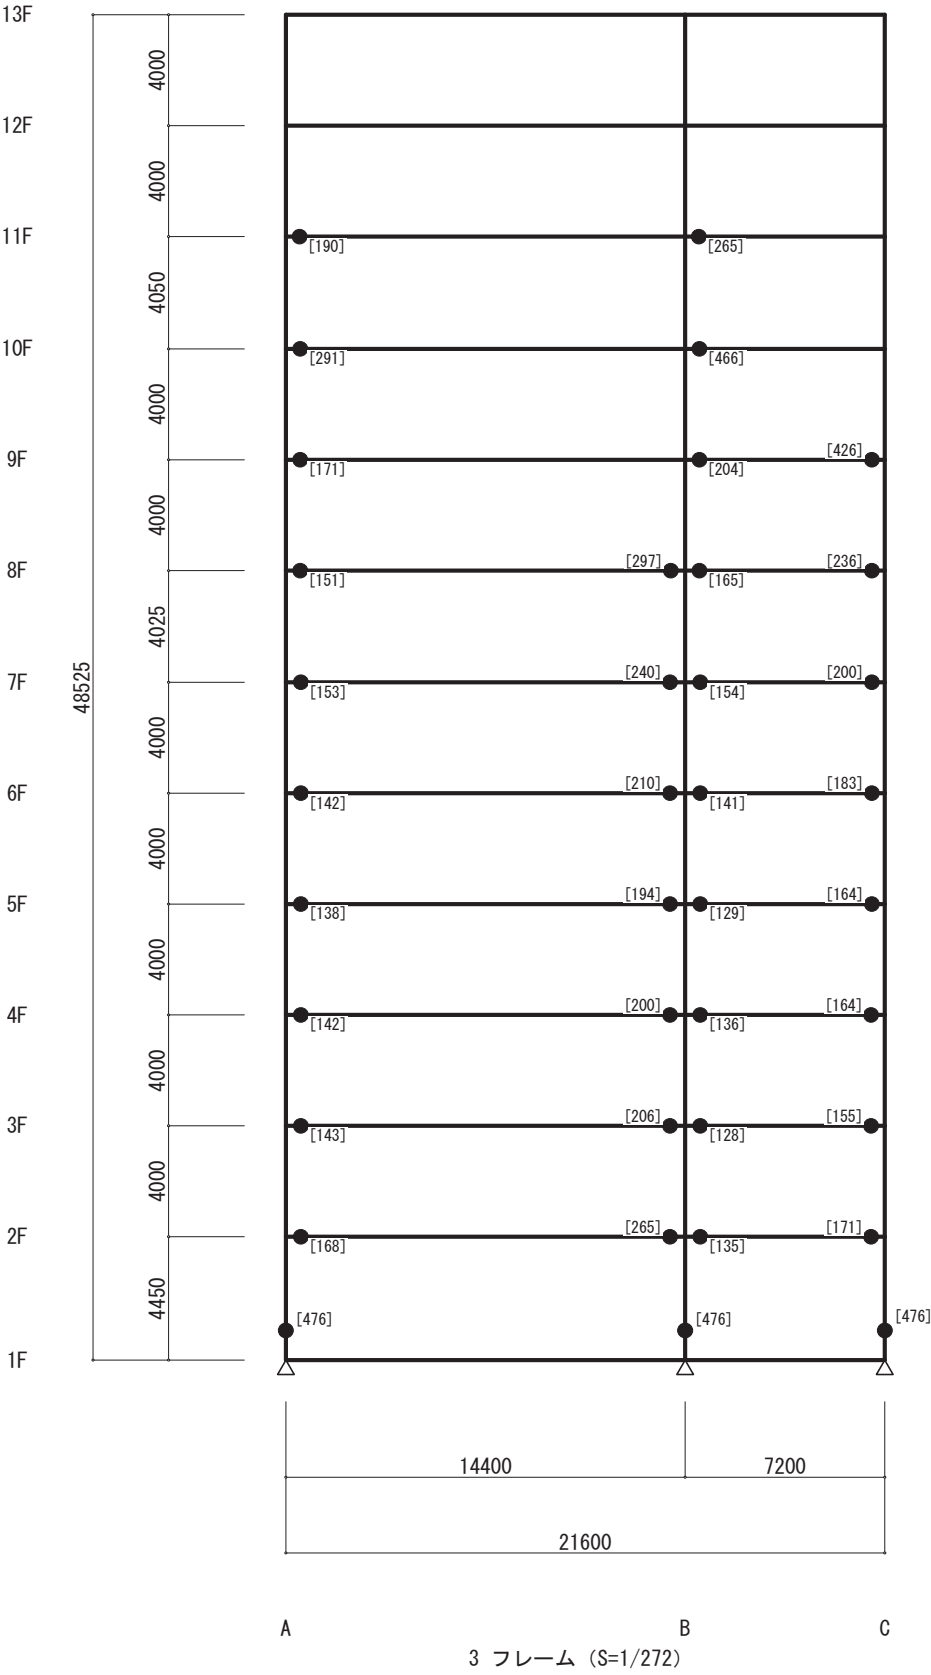


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

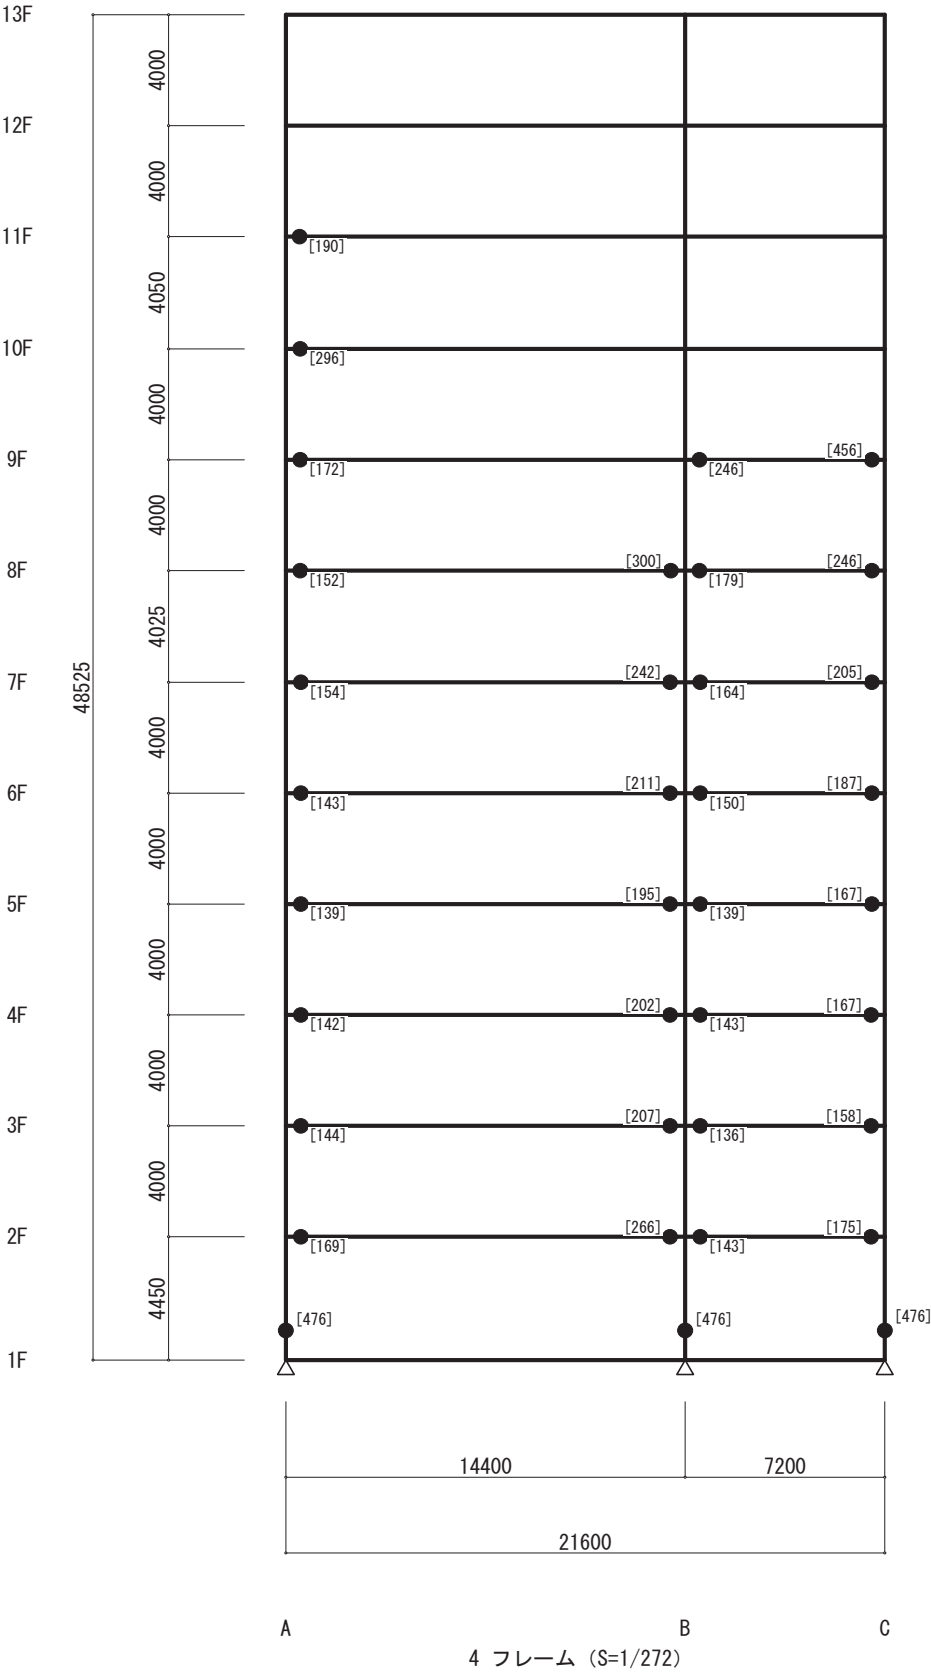

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

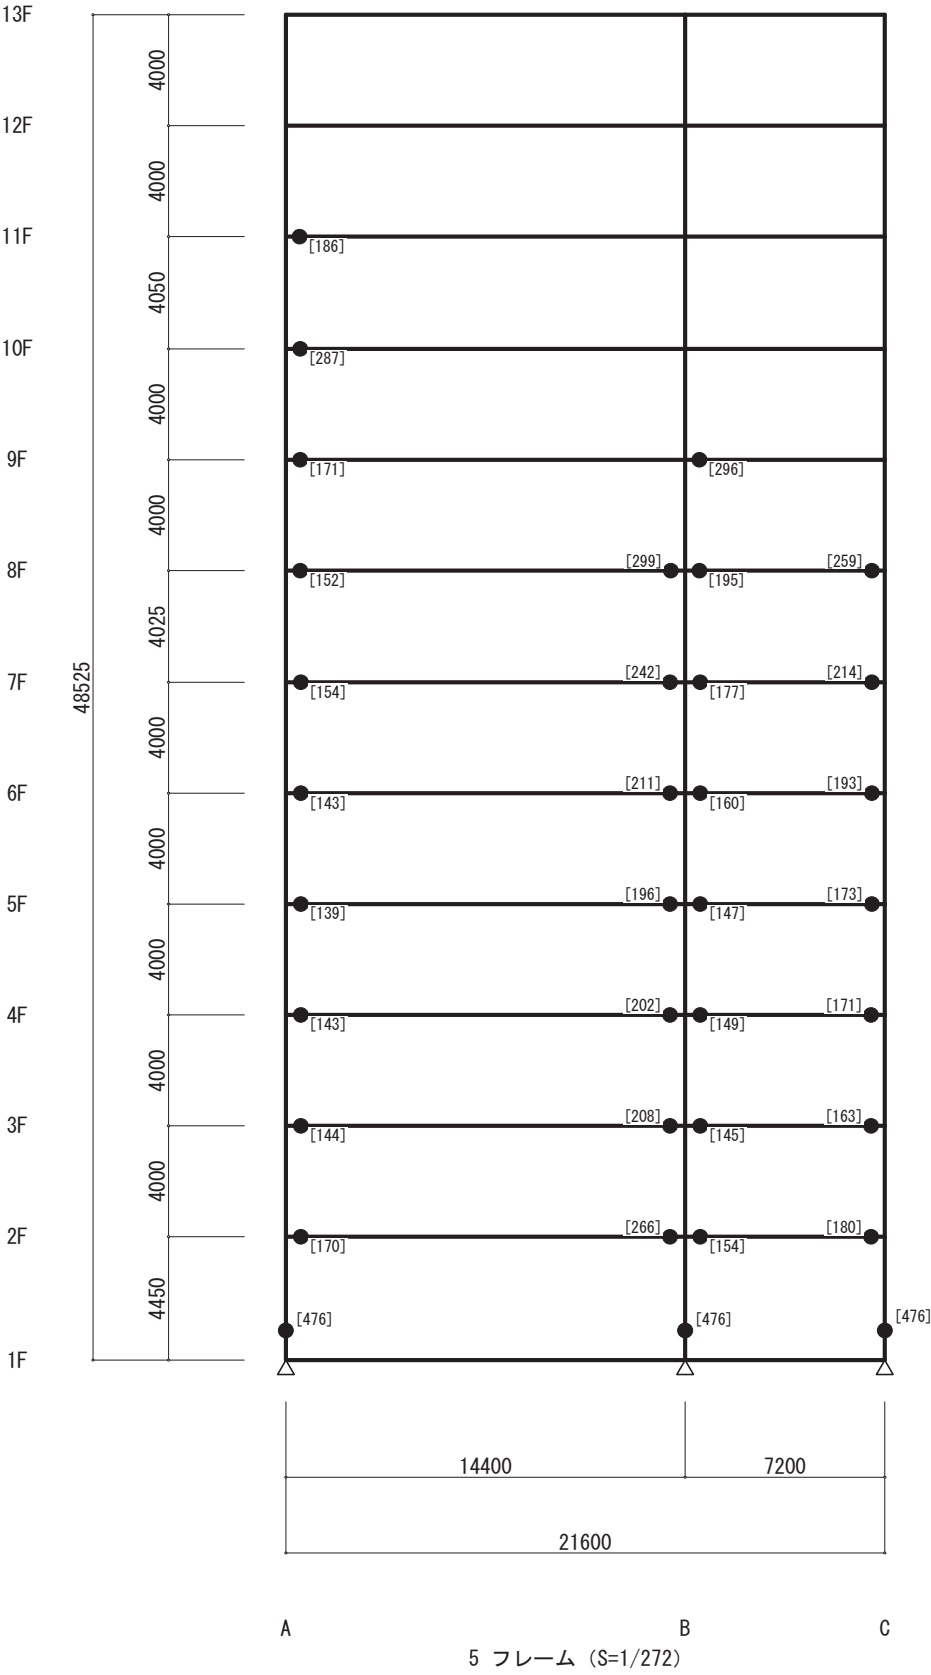


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

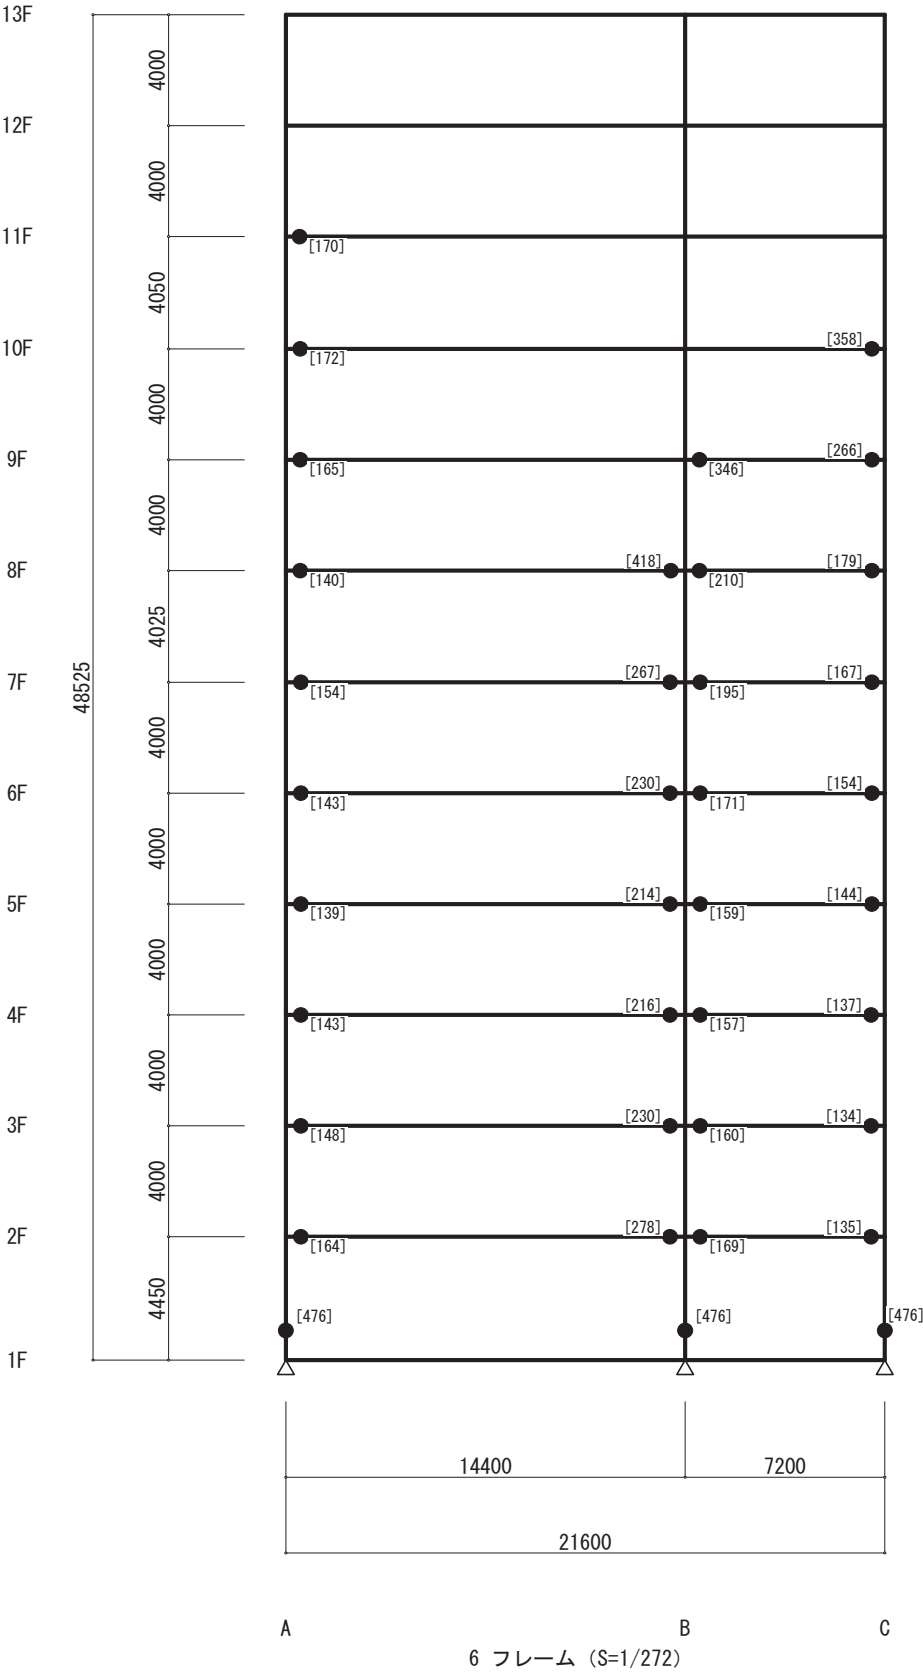


U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

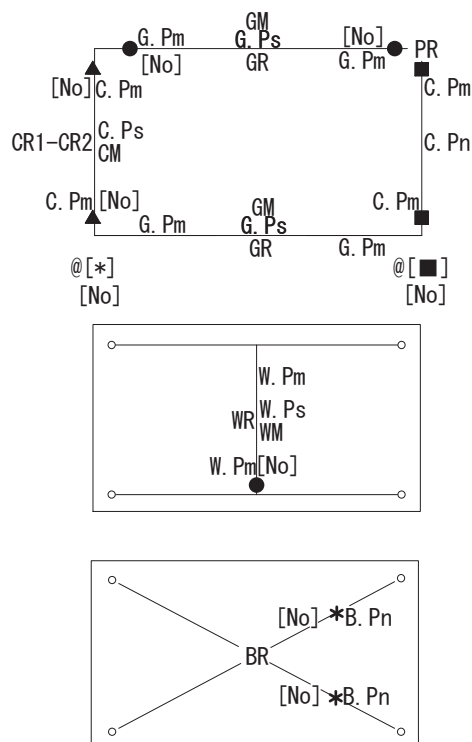


- : 曲げ破壊
▲ : せん断破壊
■ : 引張破壊
■ : 圧縮破壊
* : 耐震壁の破壊の表示
○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

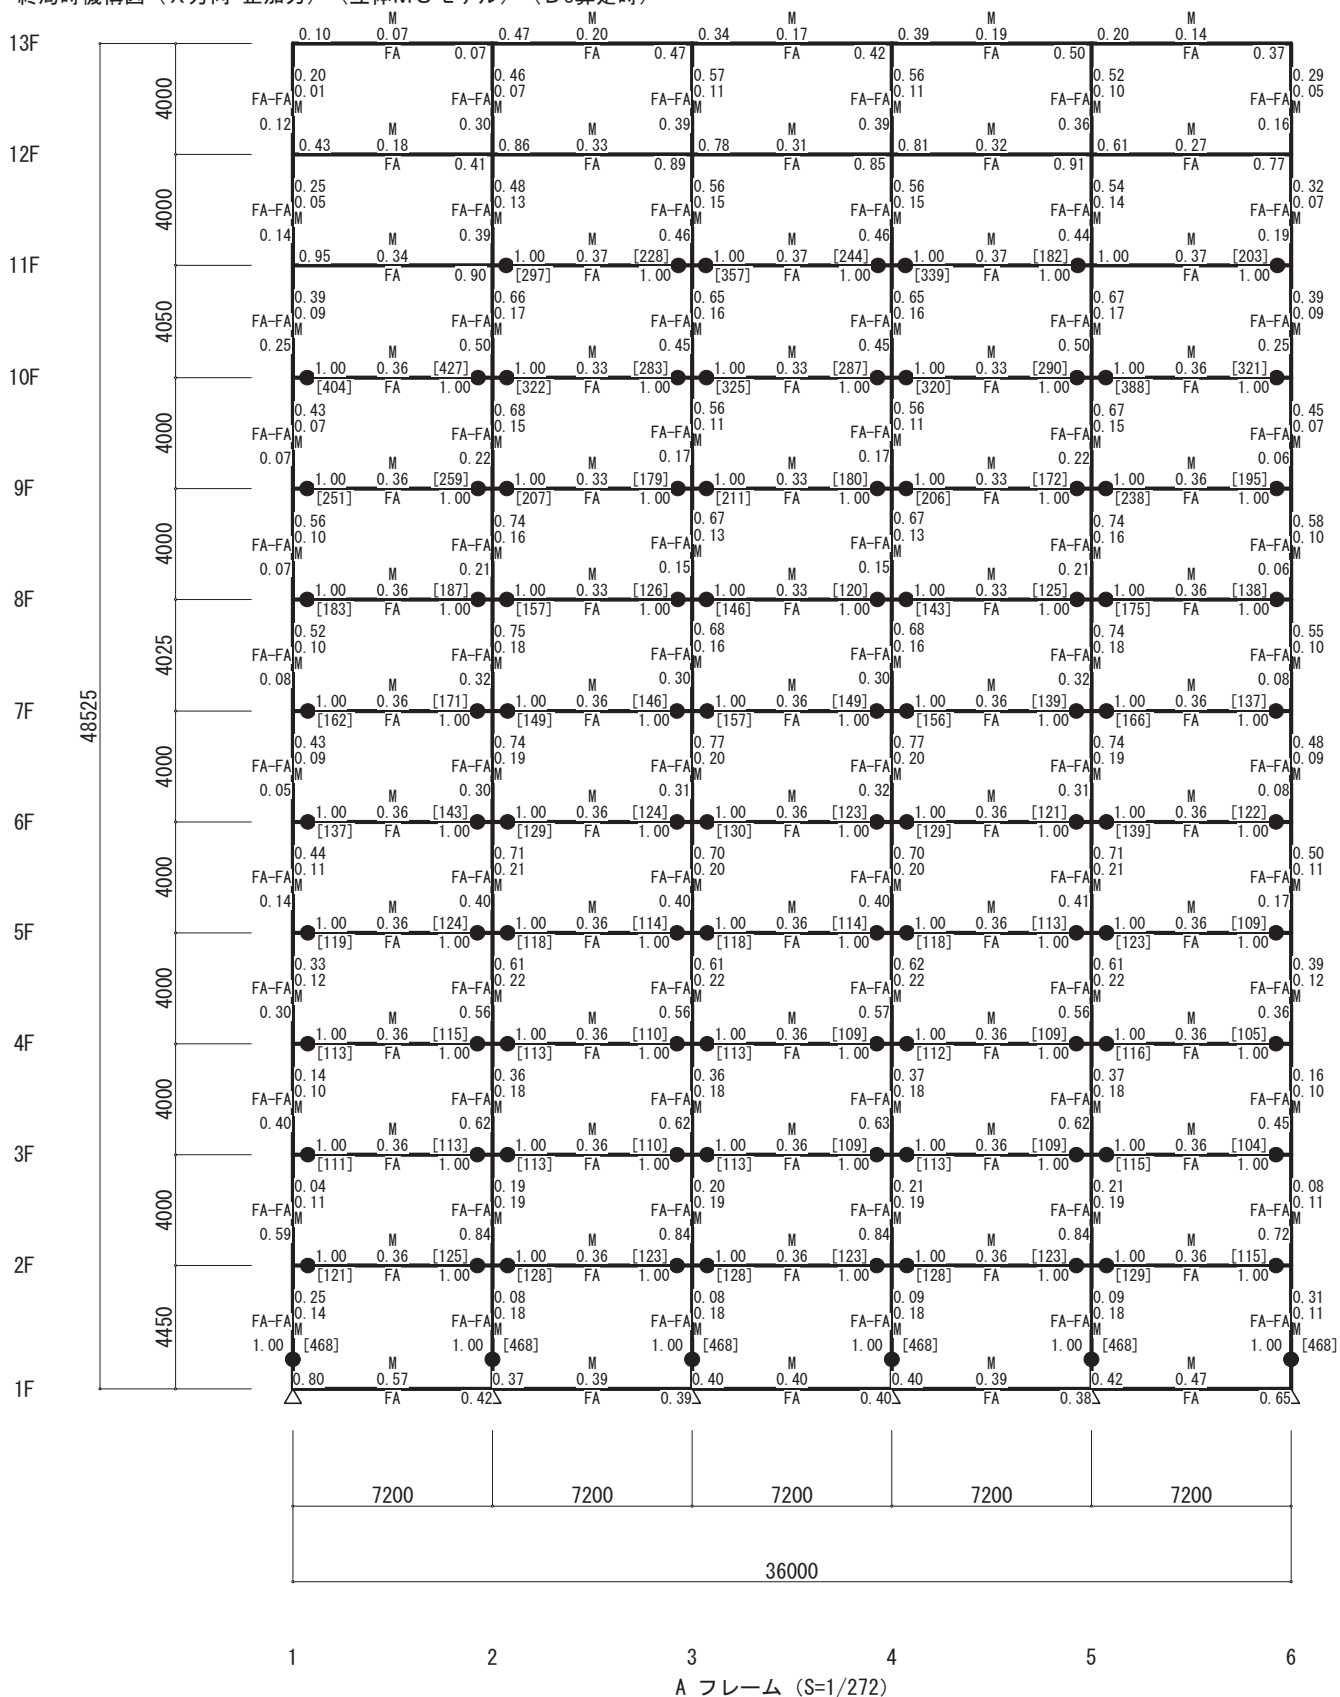


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

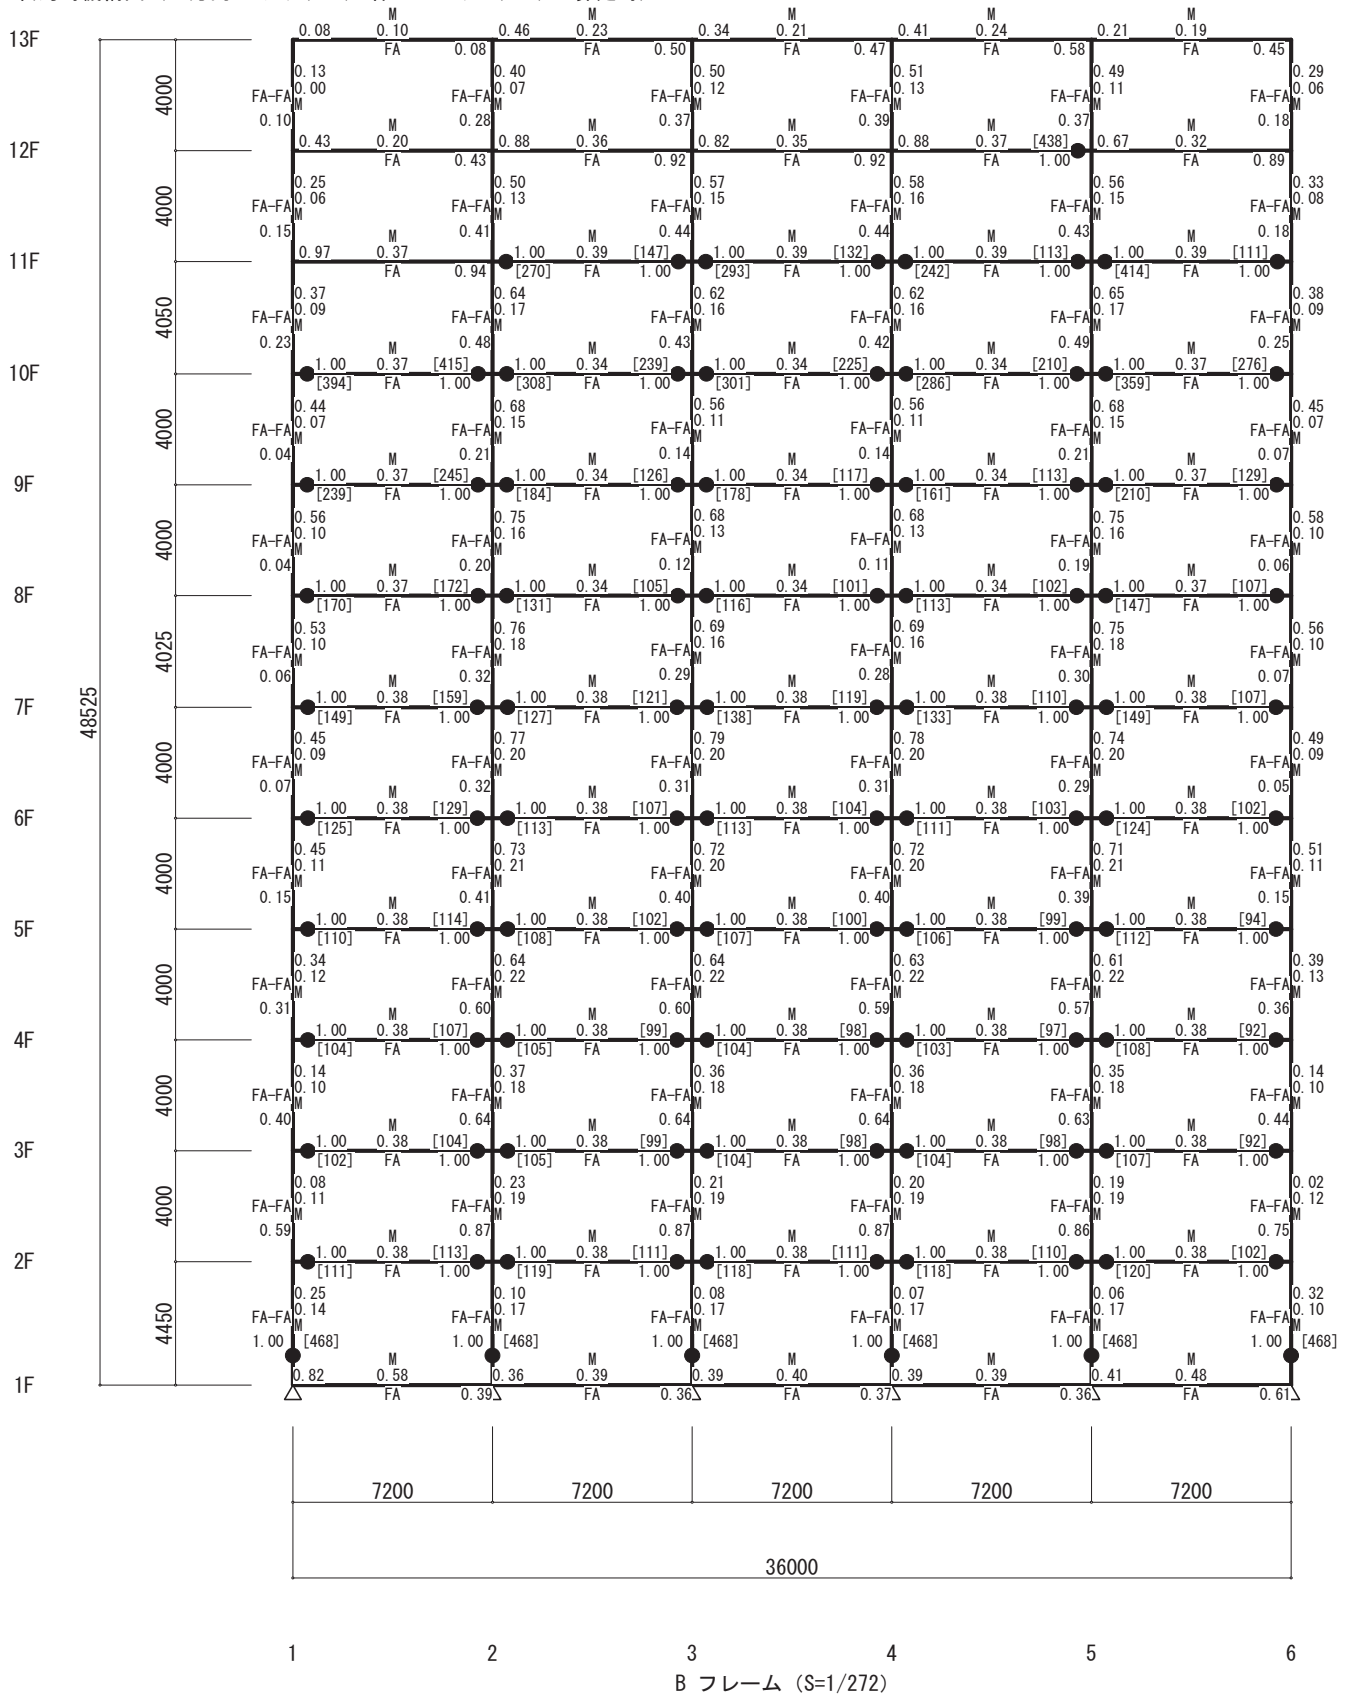


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

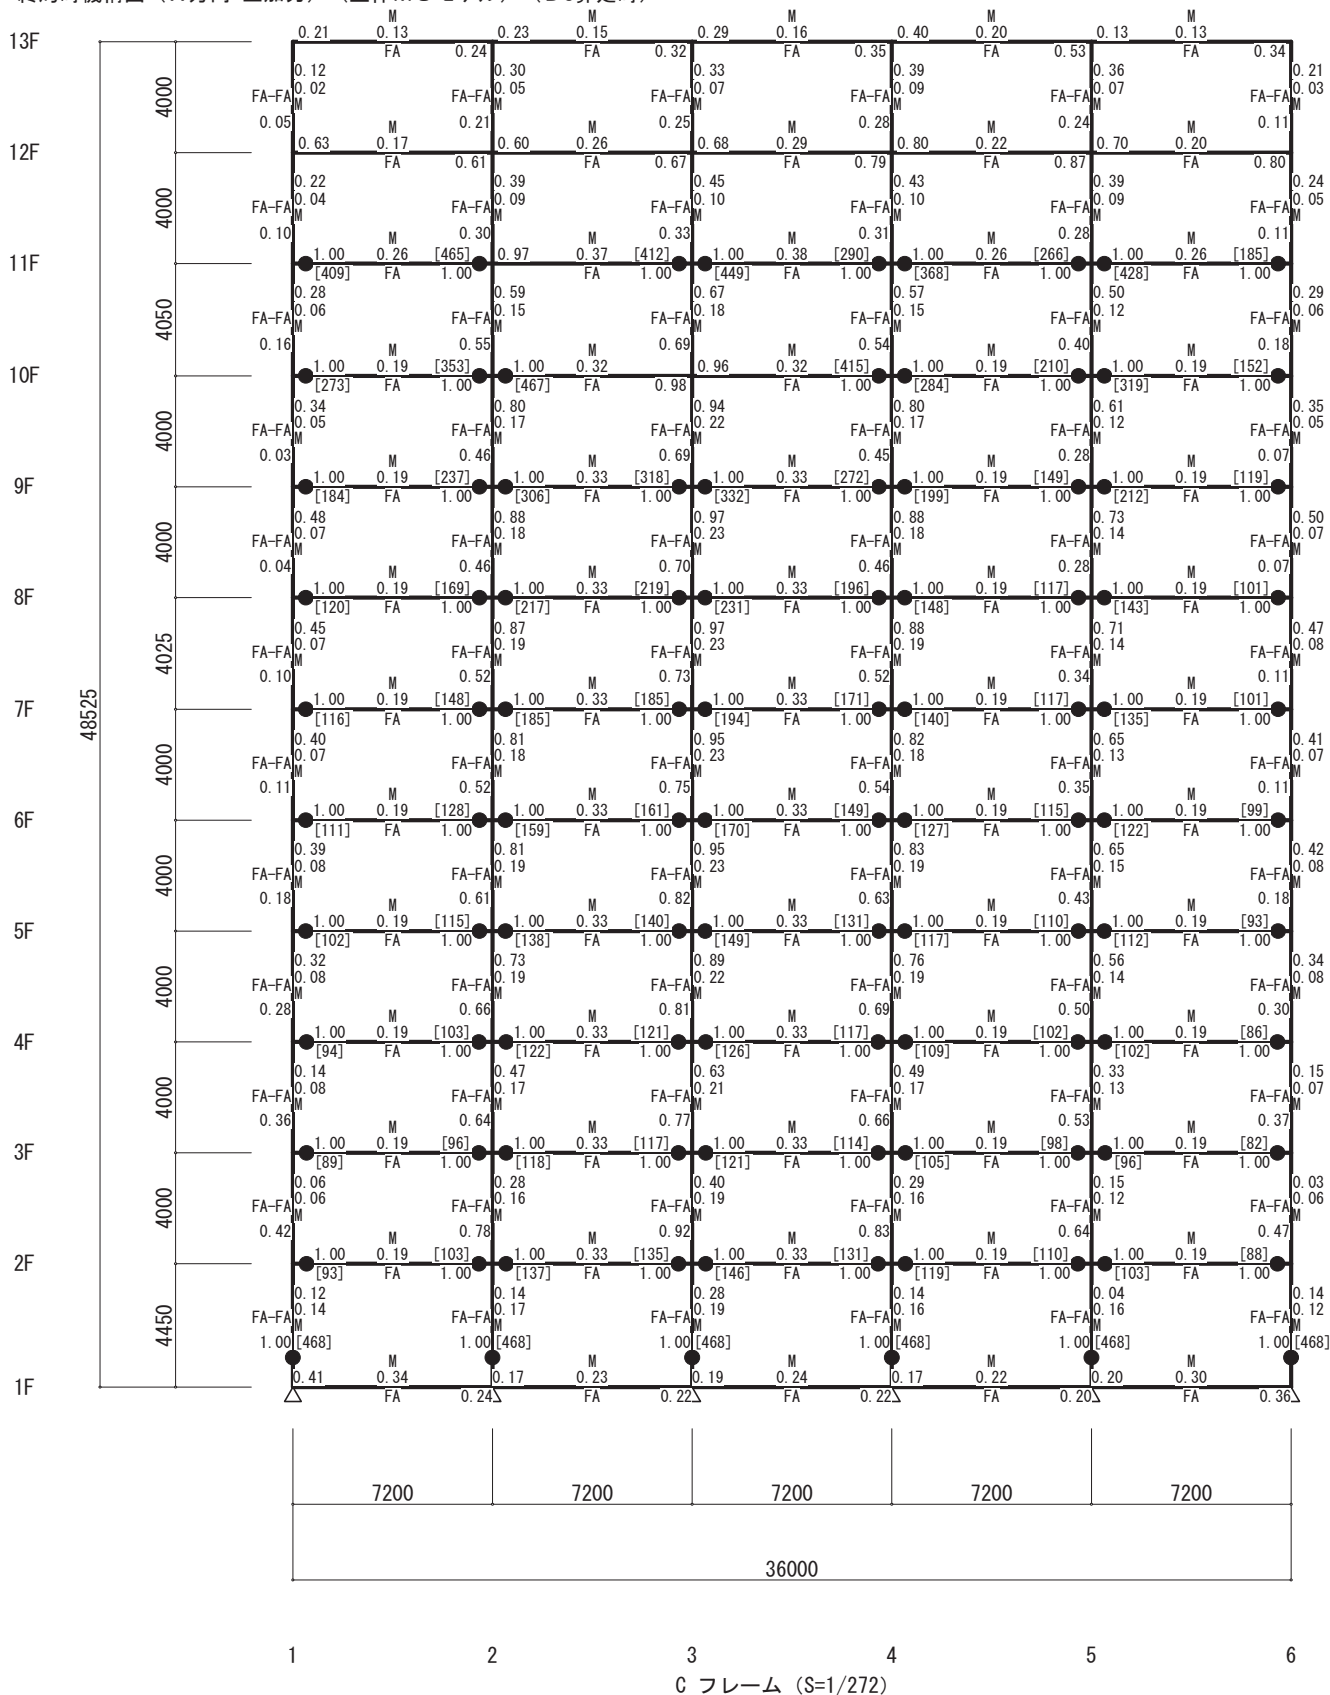


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

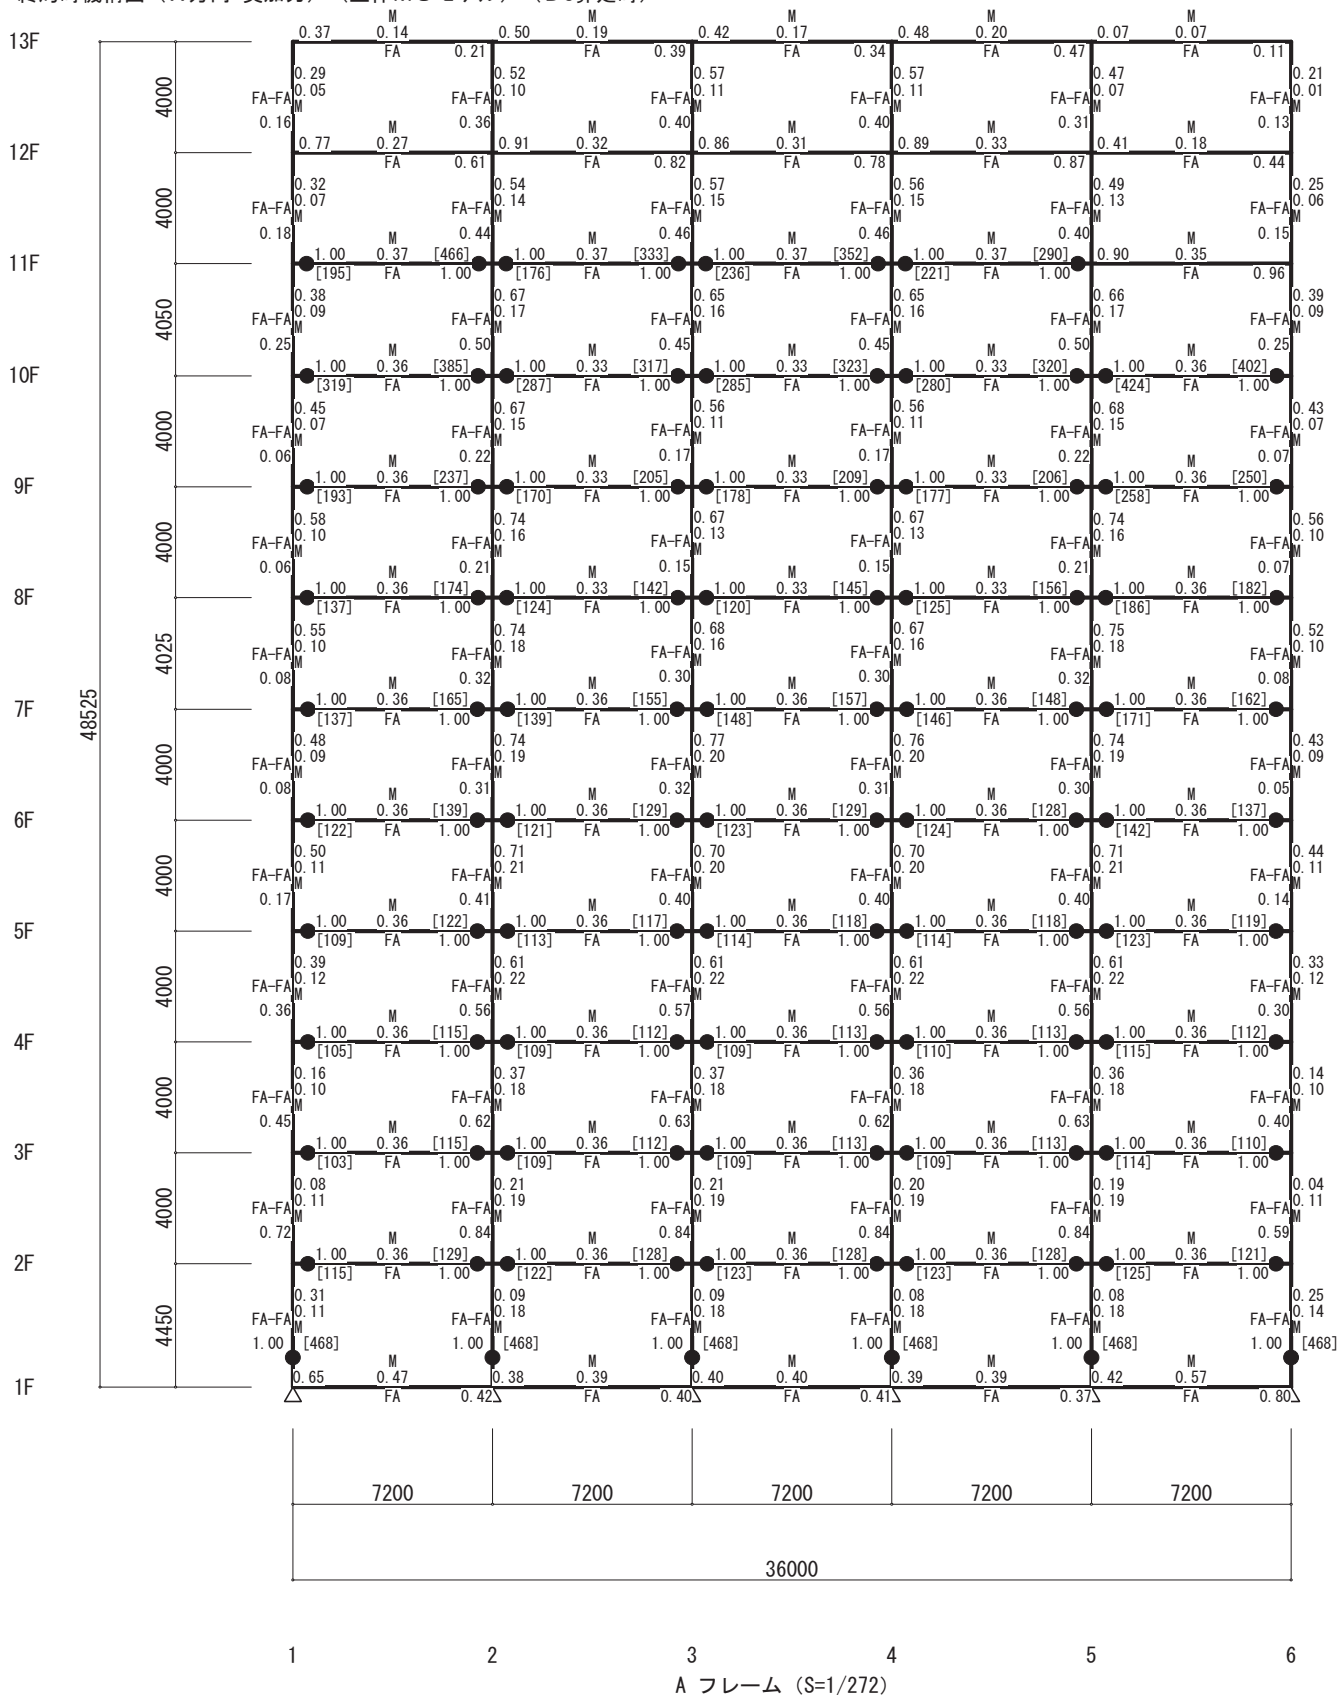


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

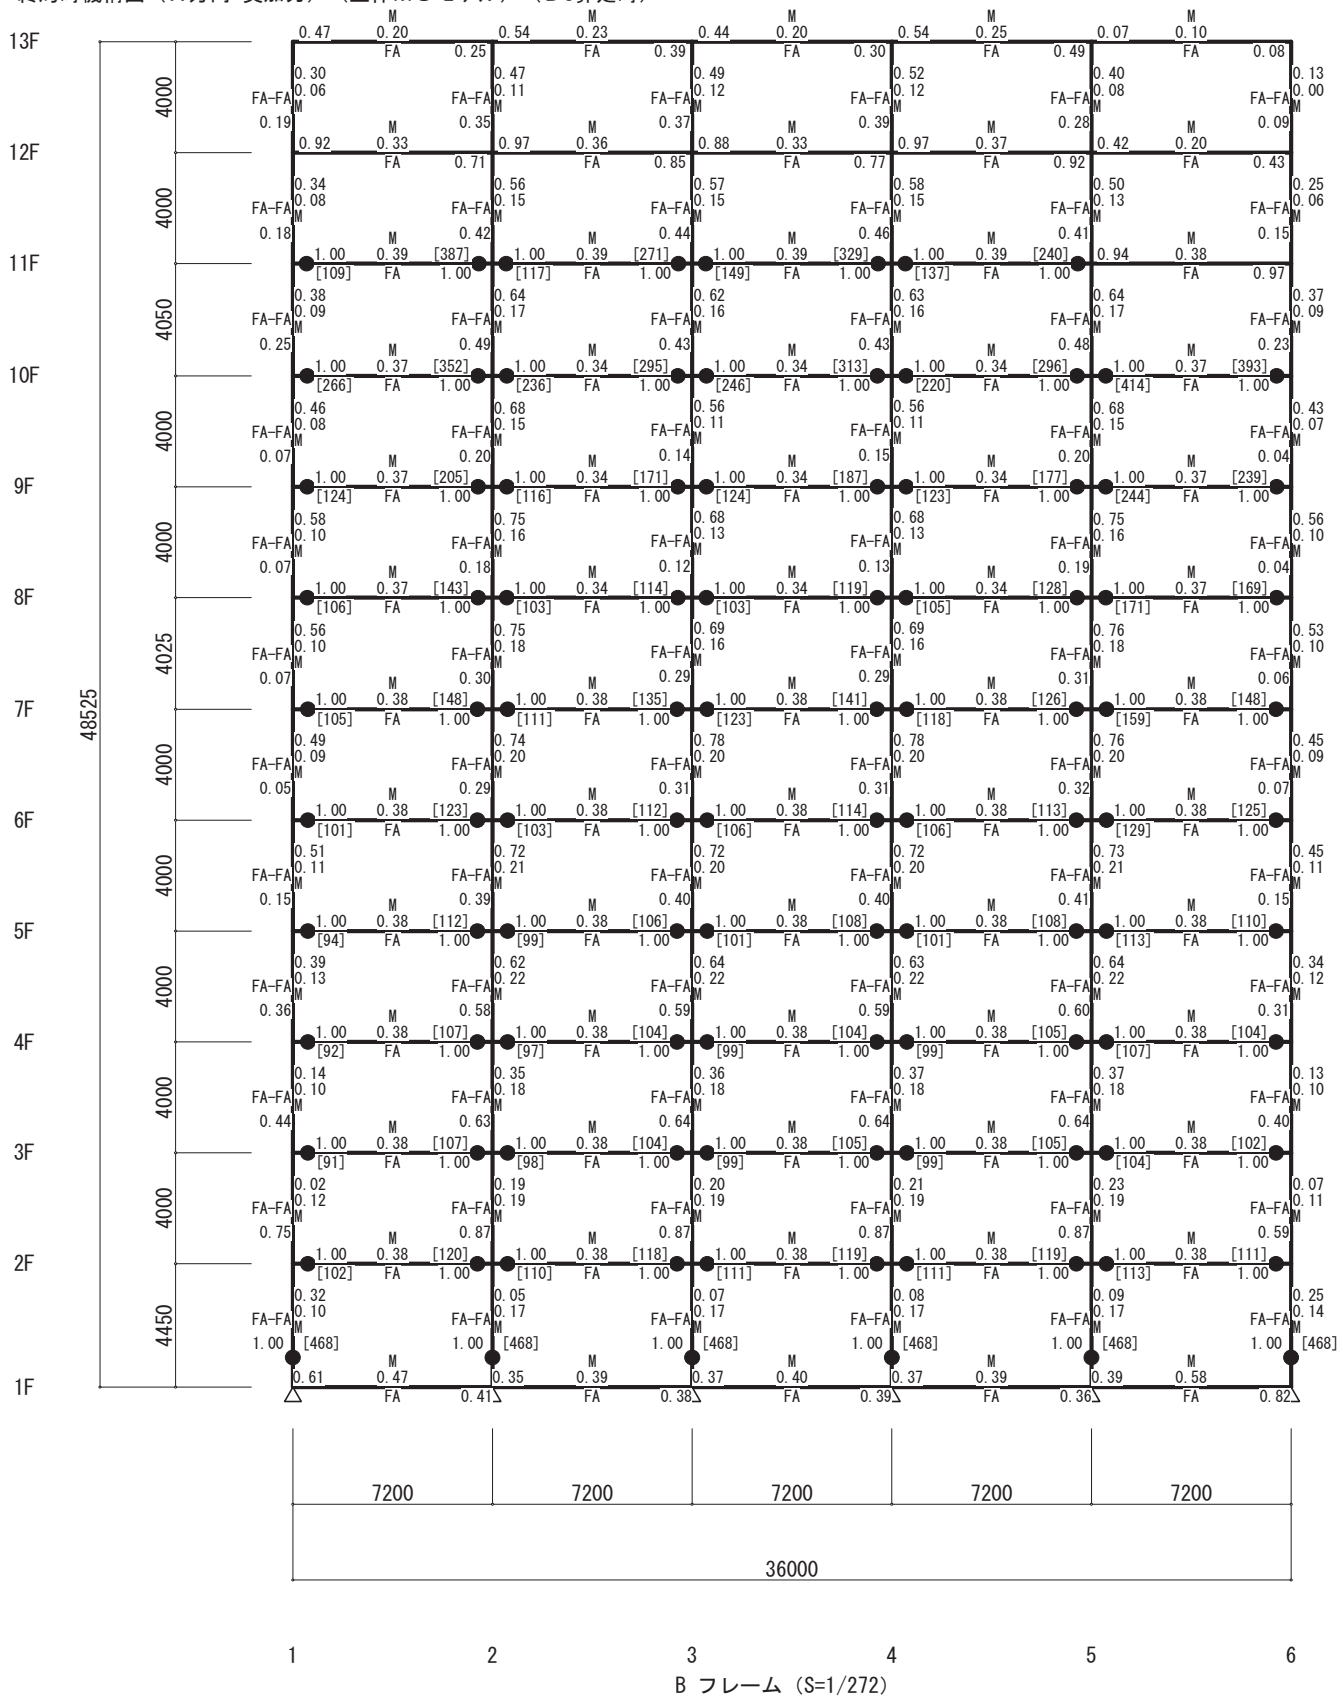


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

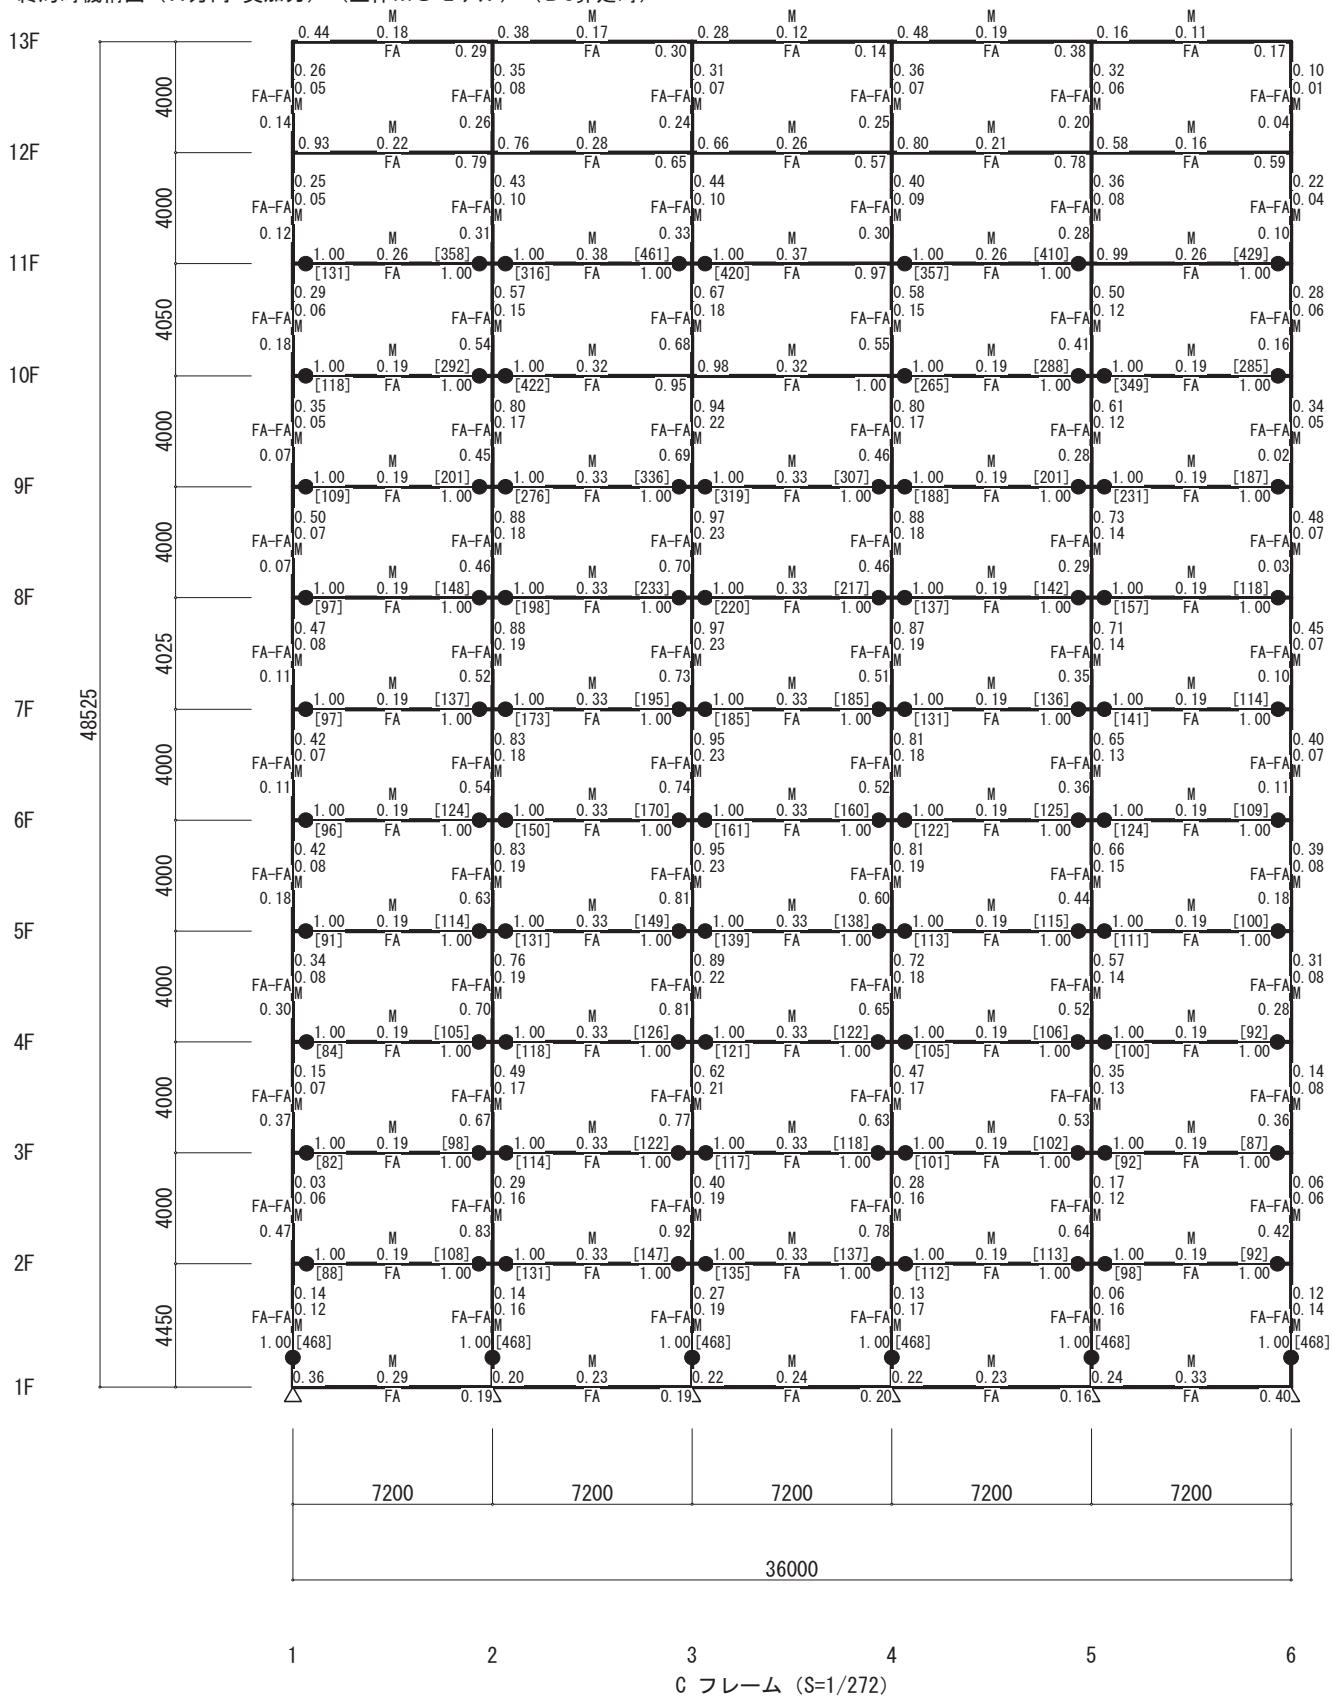


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

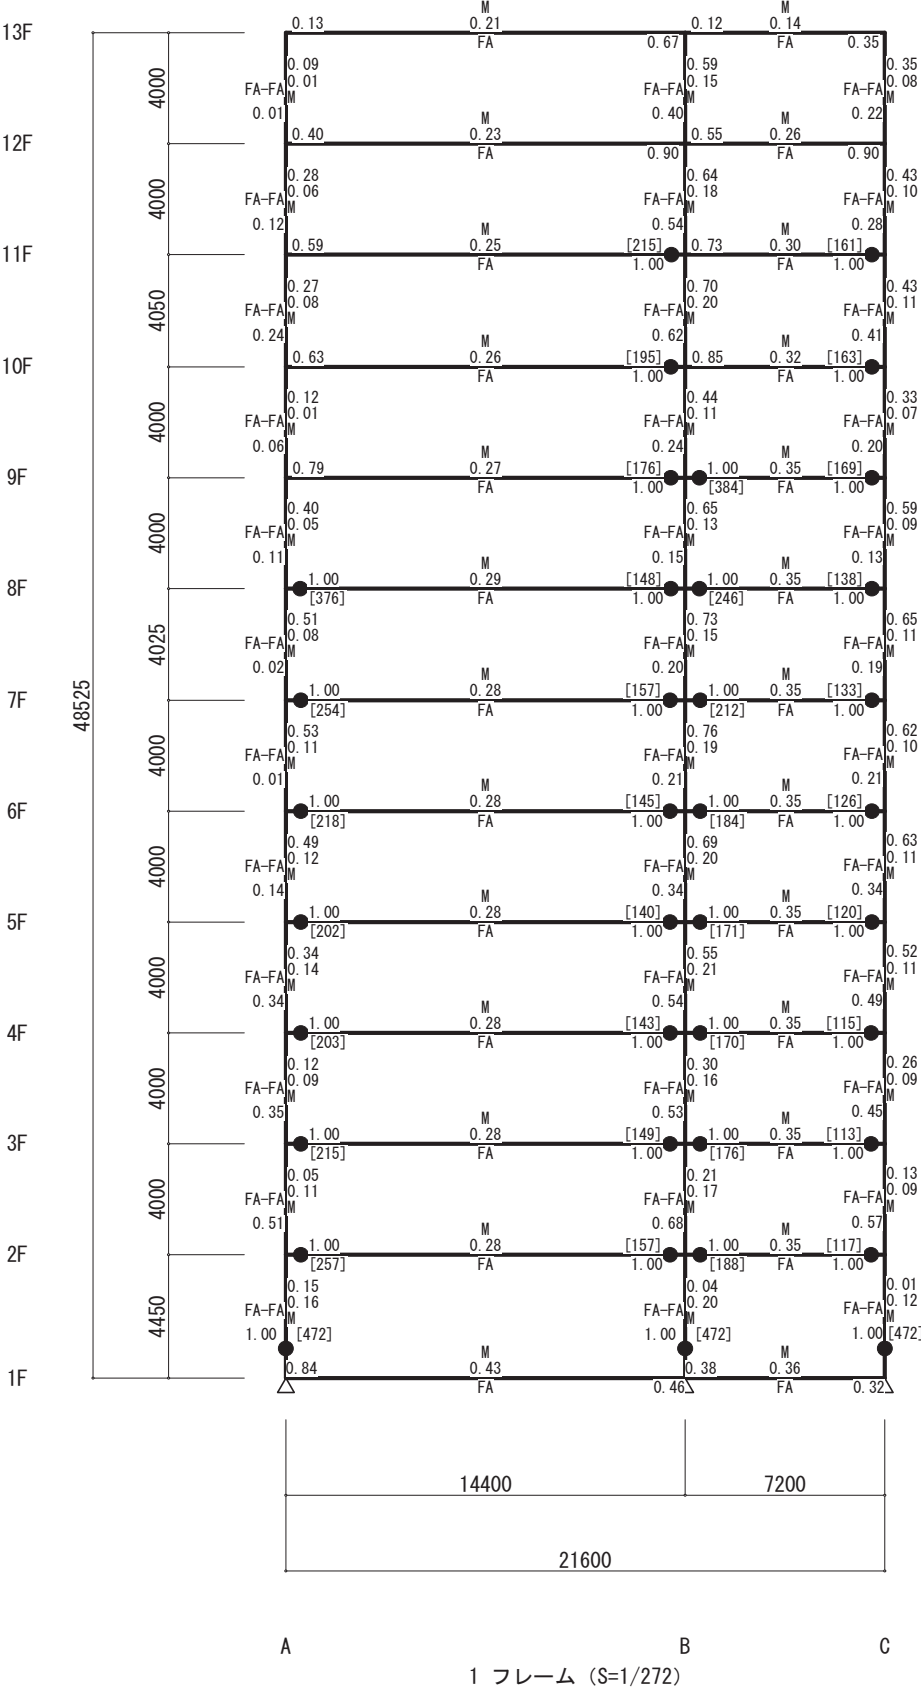


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

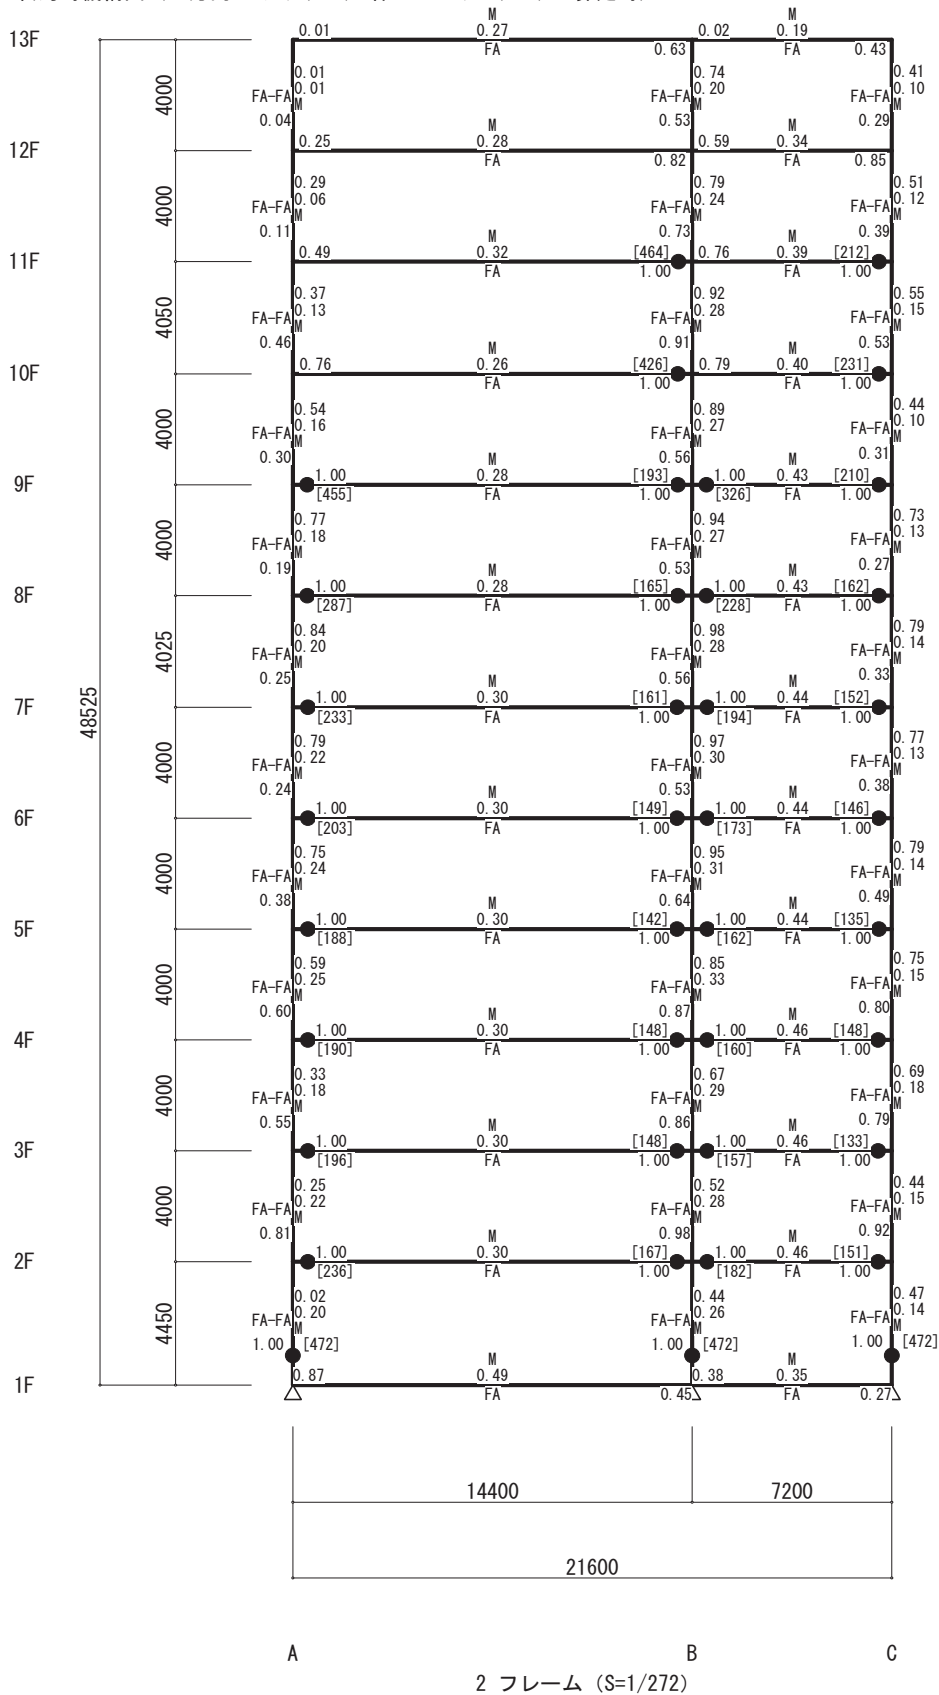


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

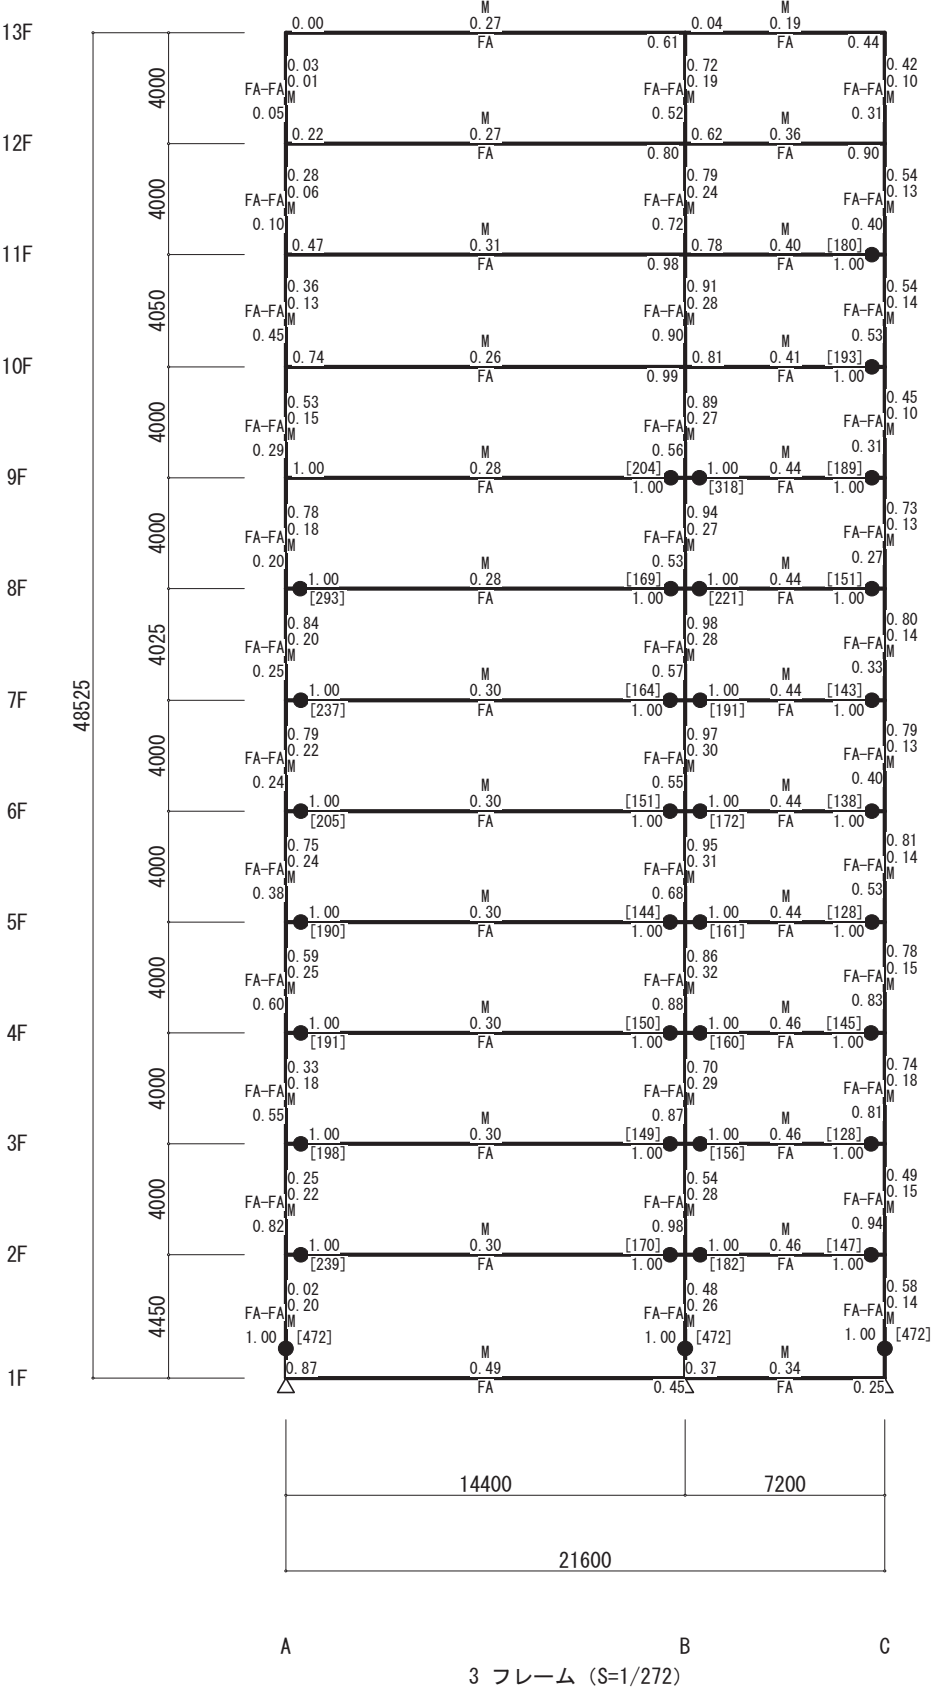


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

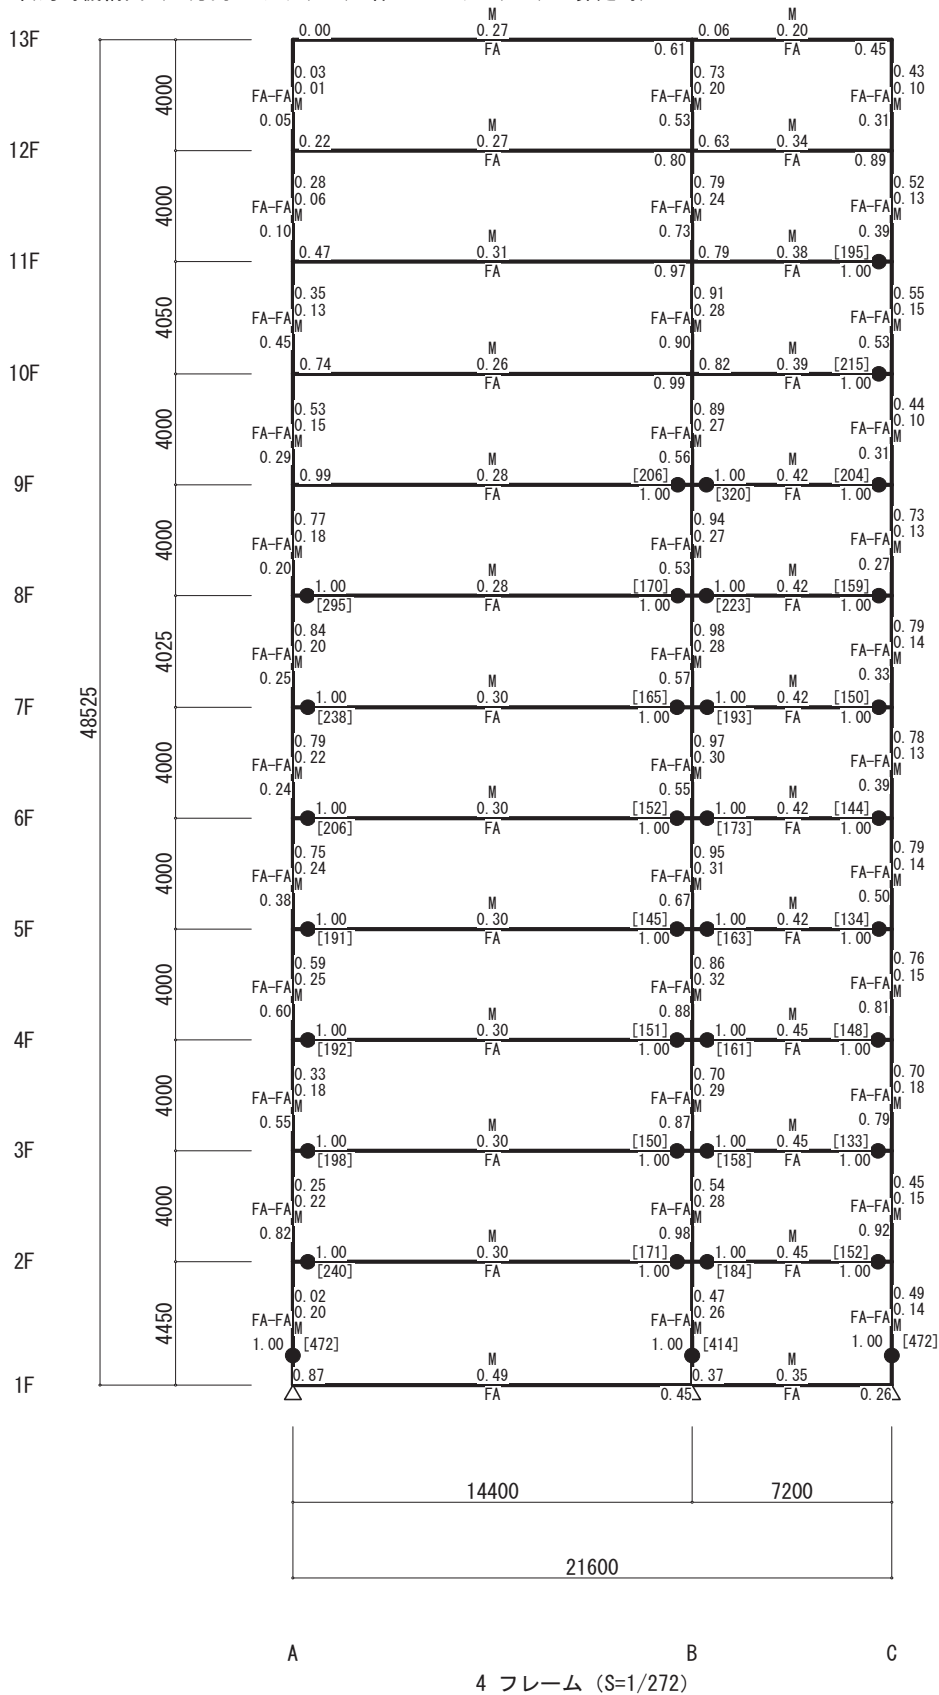


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

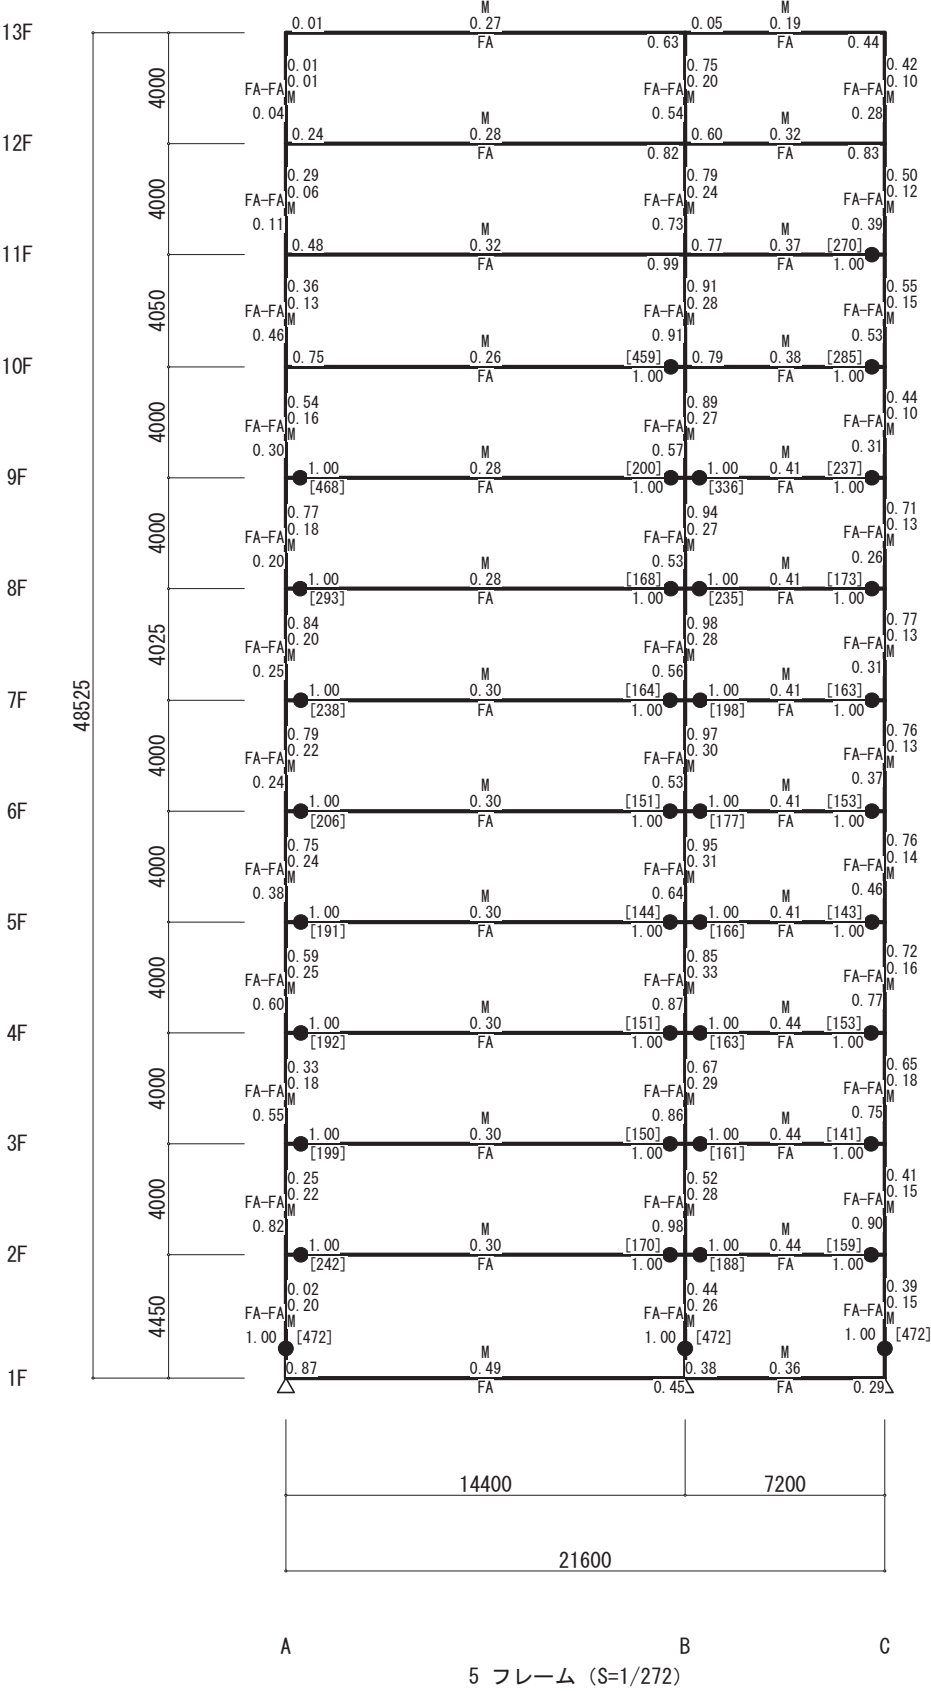


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

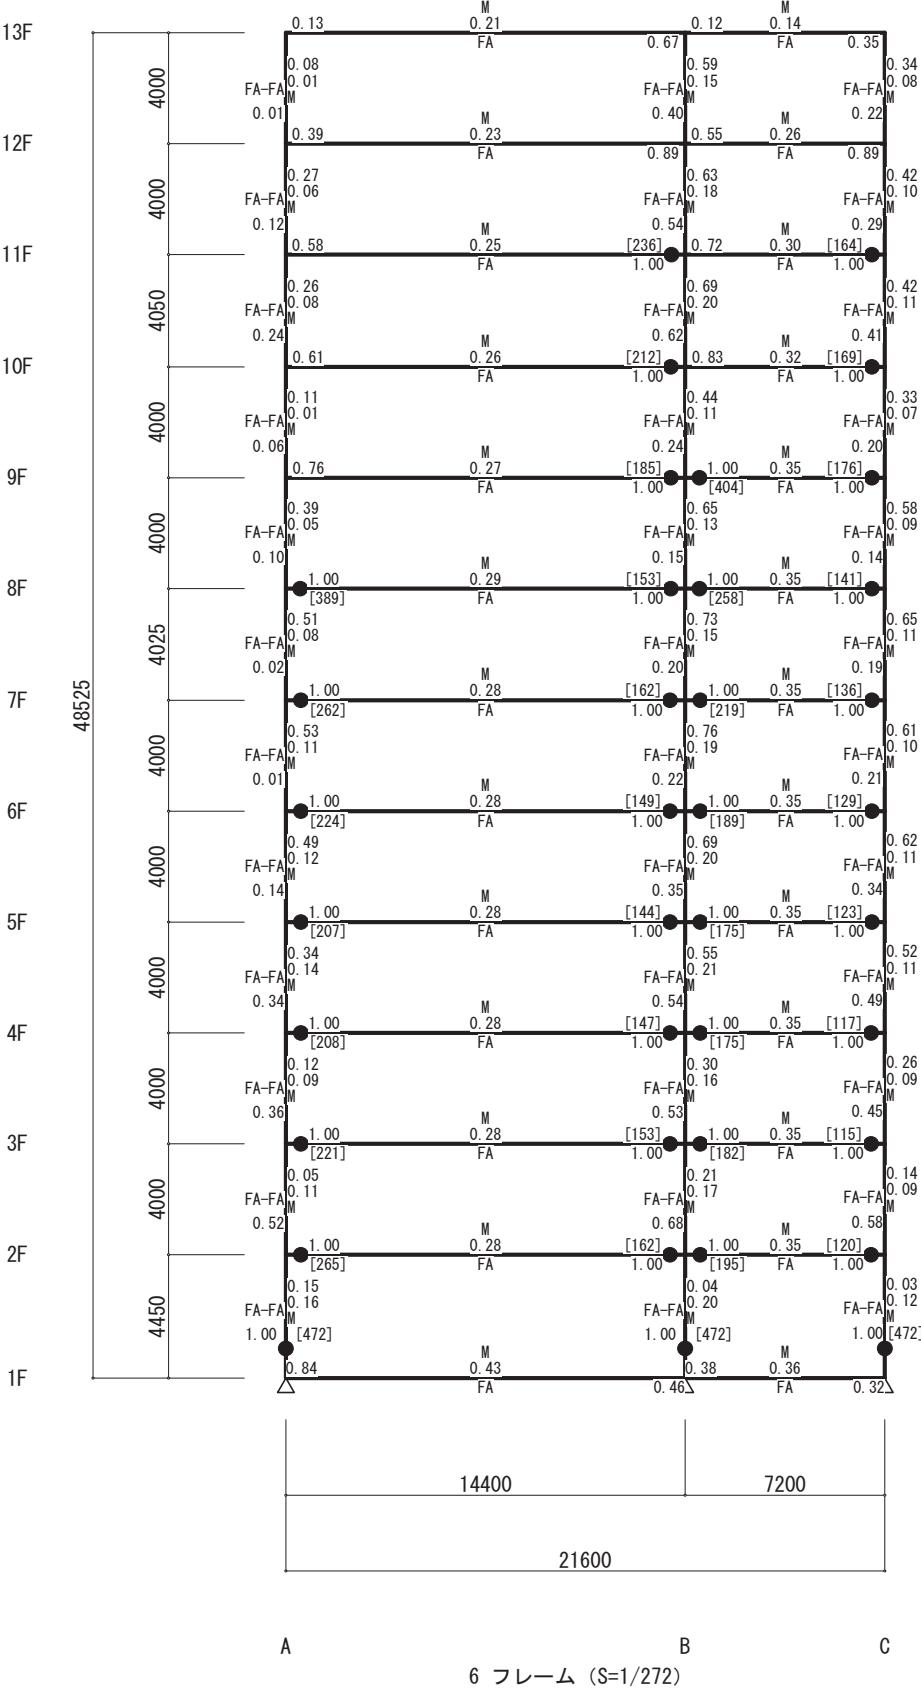


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

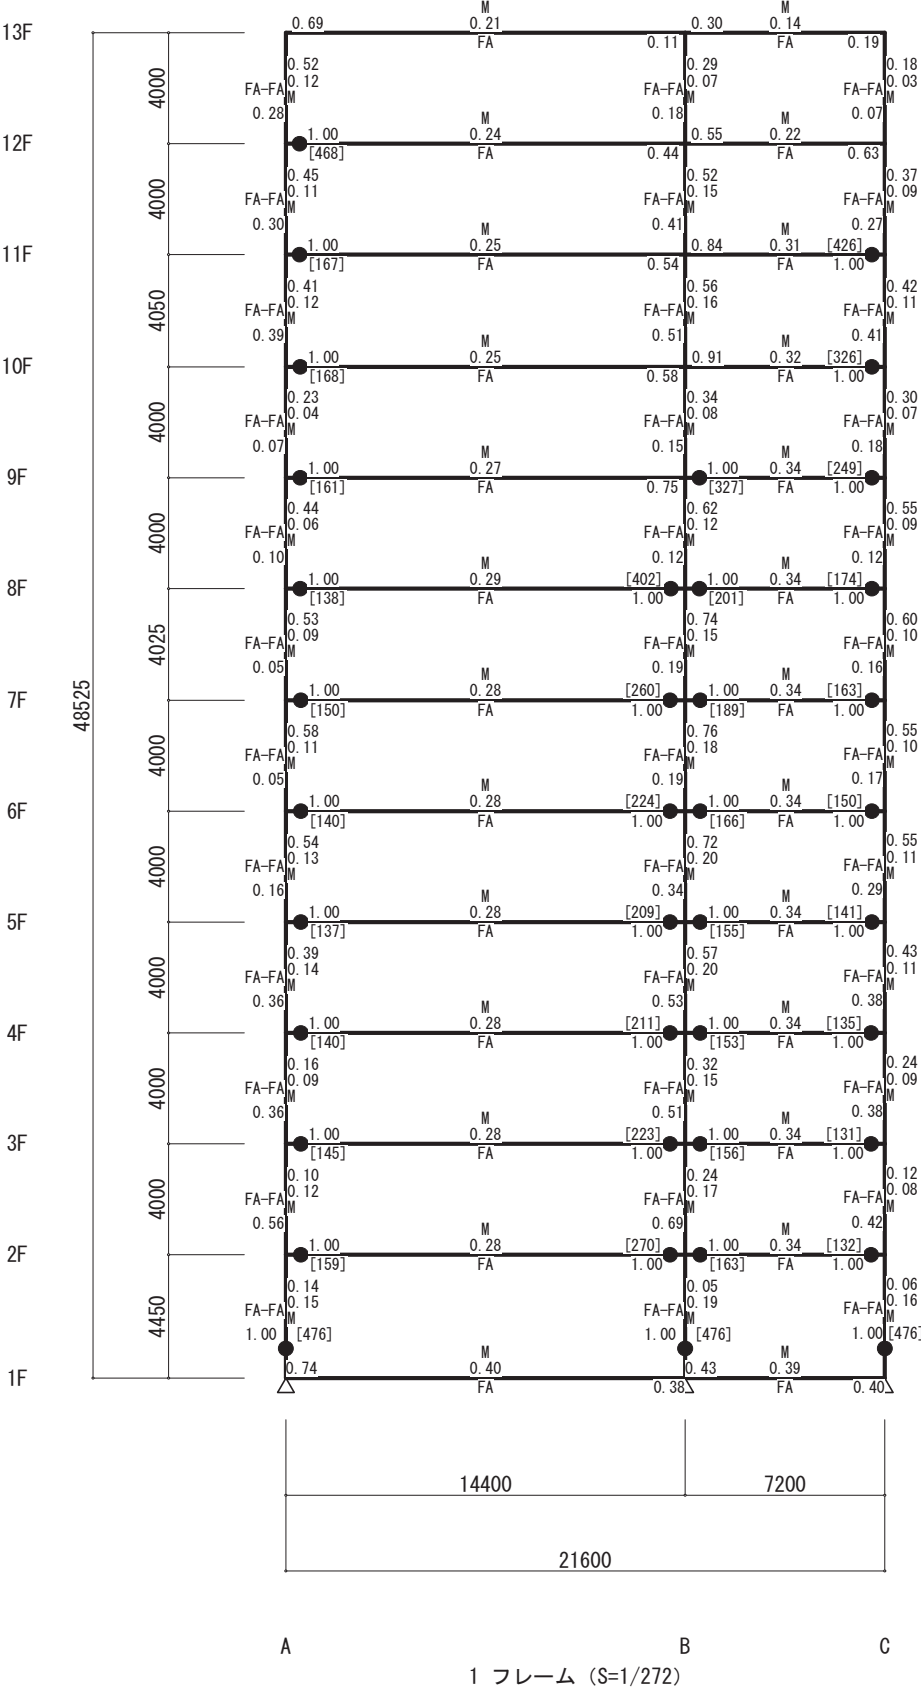


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

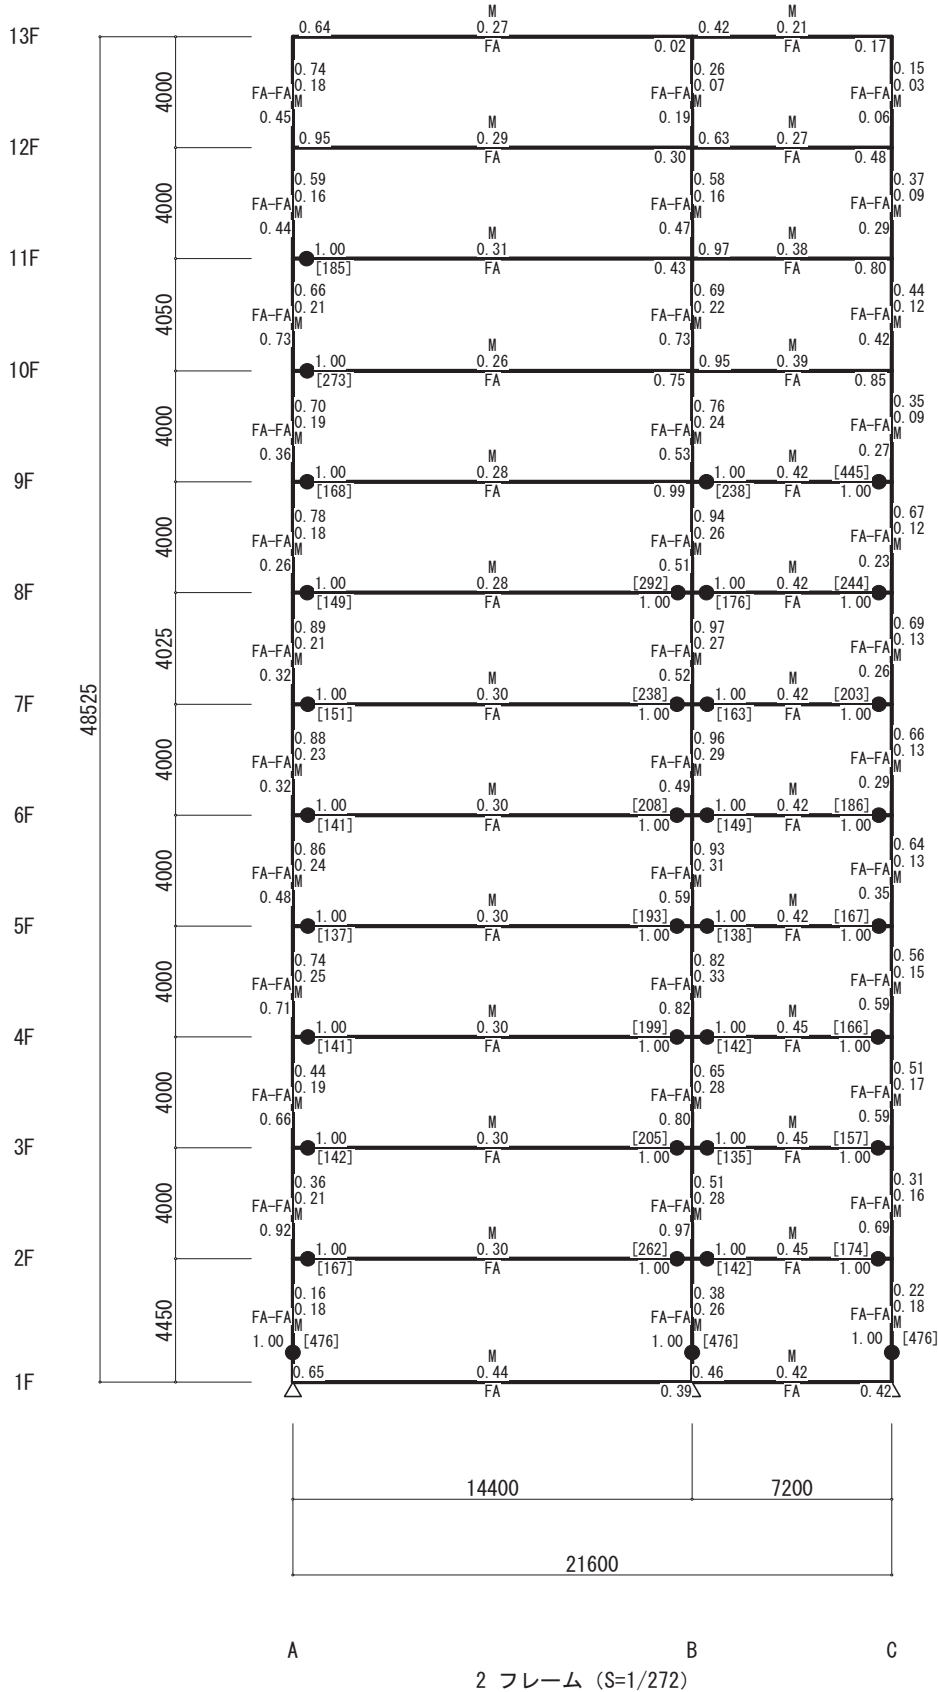


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

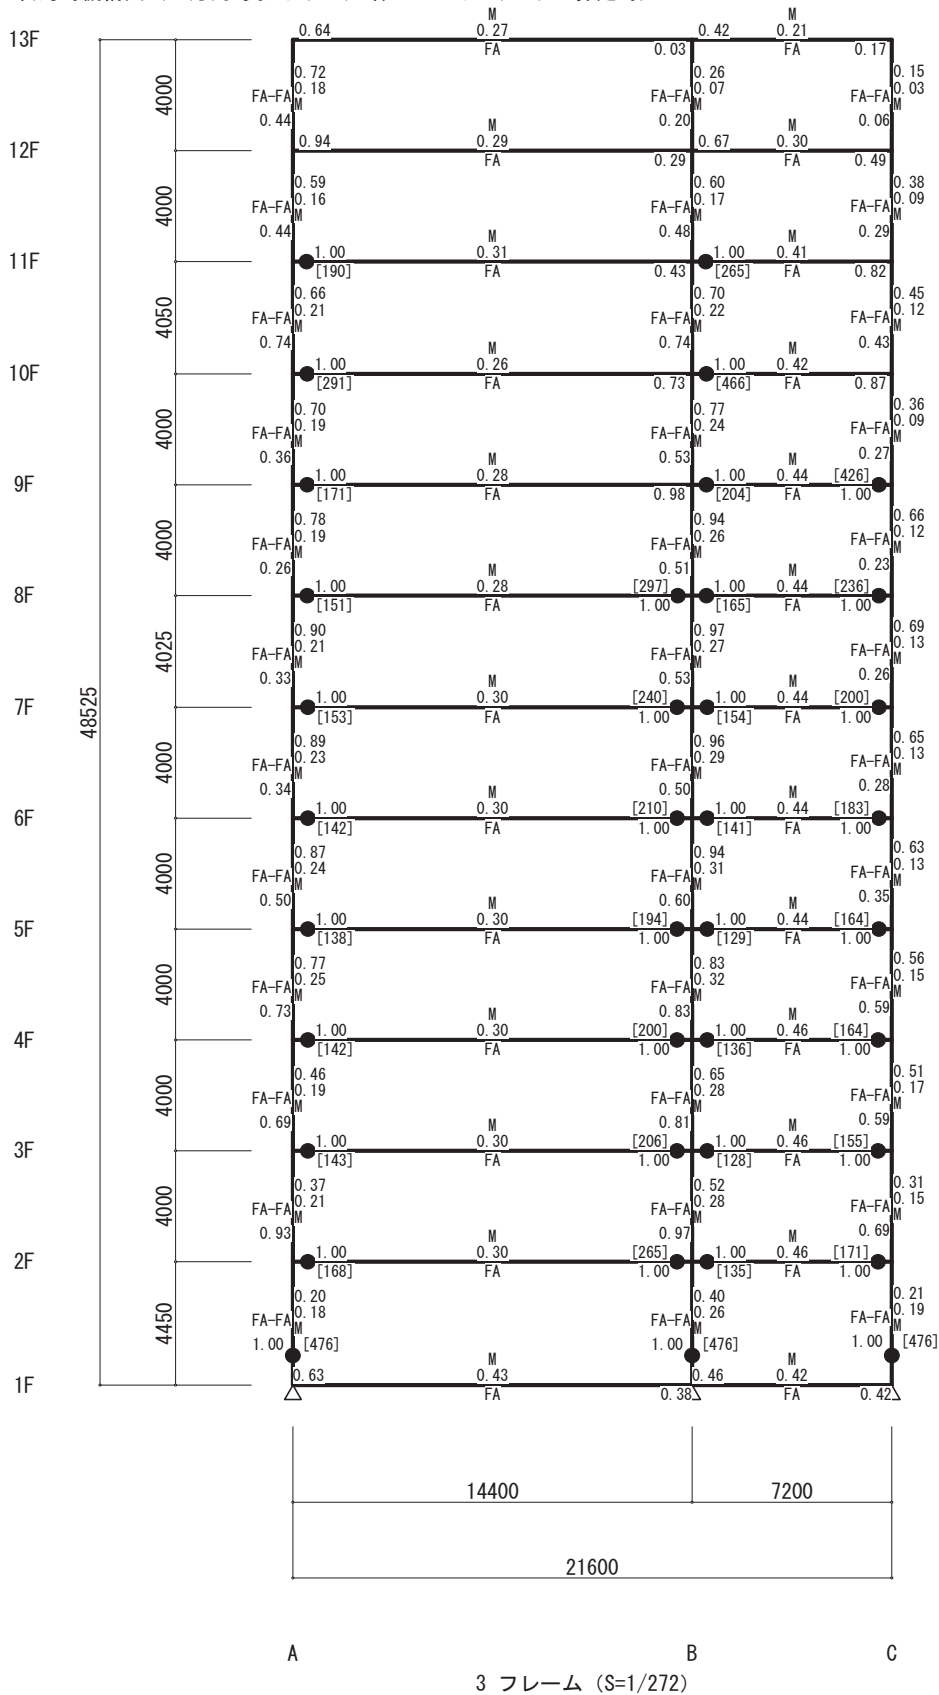


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

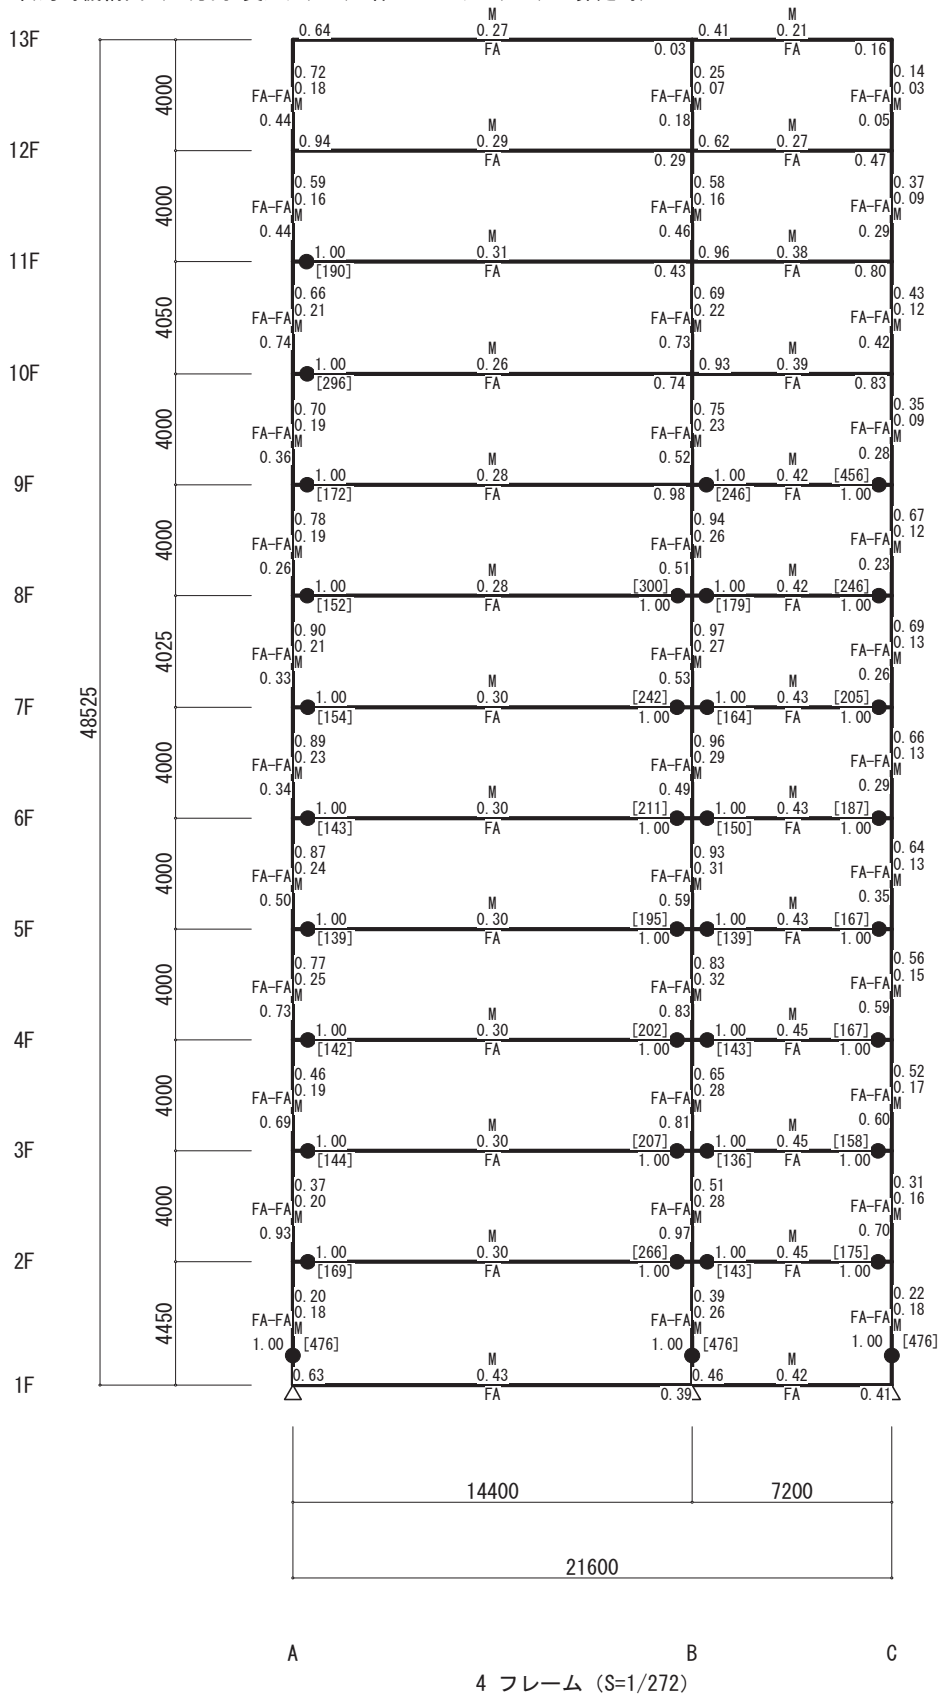

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

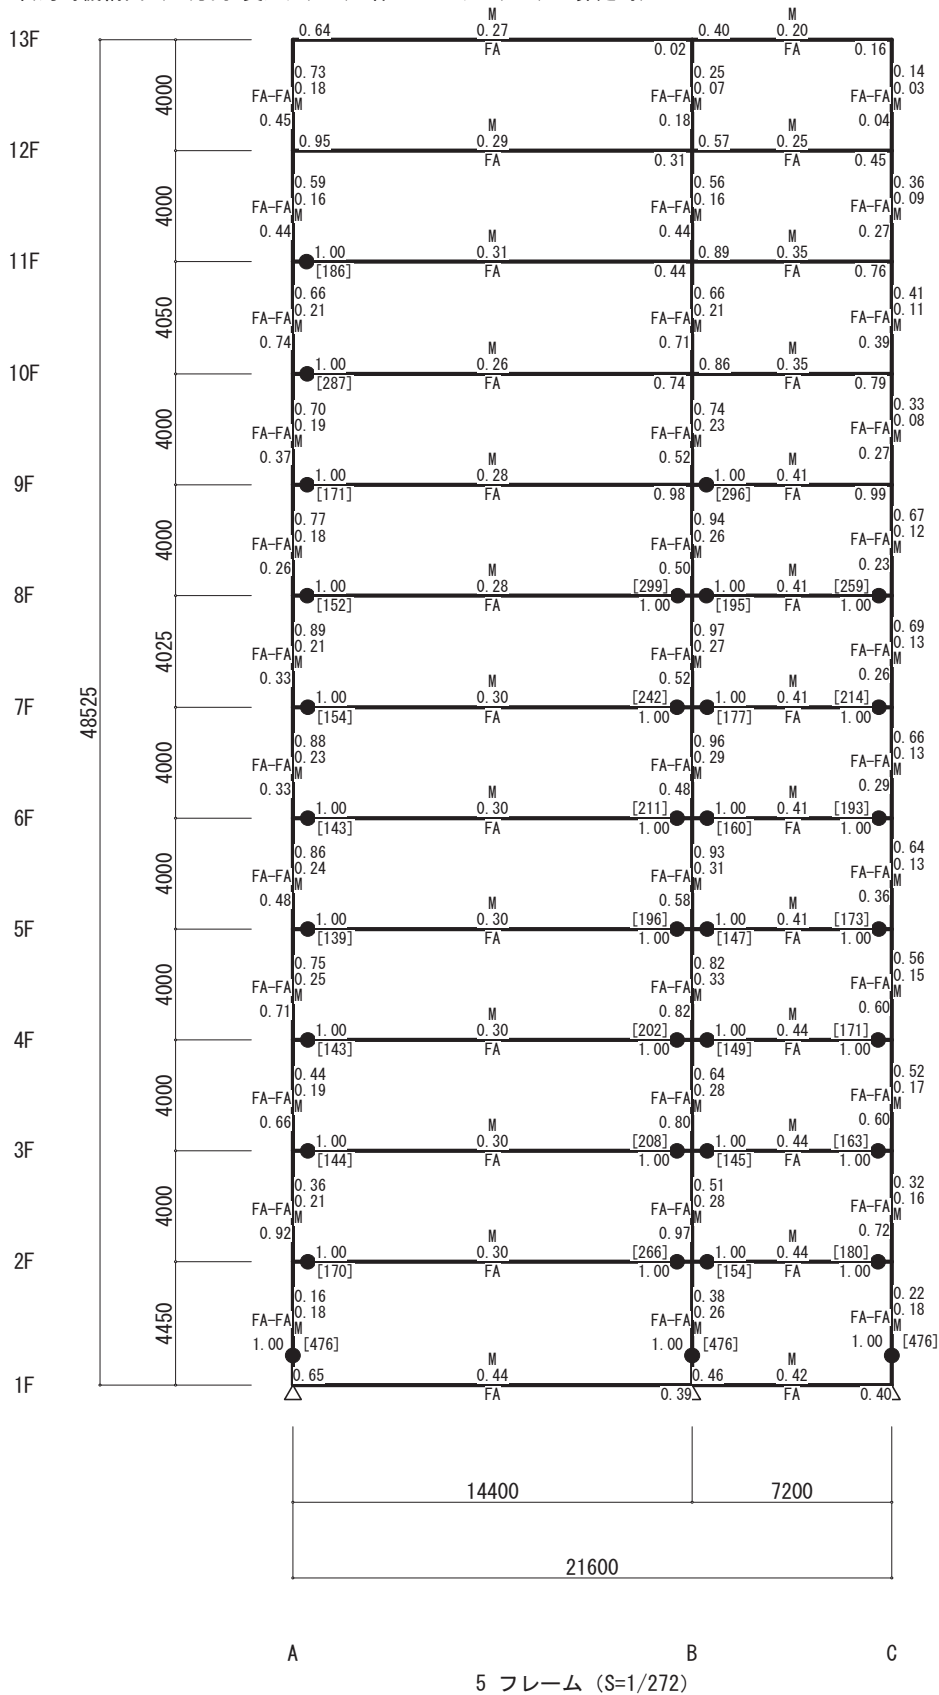



終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


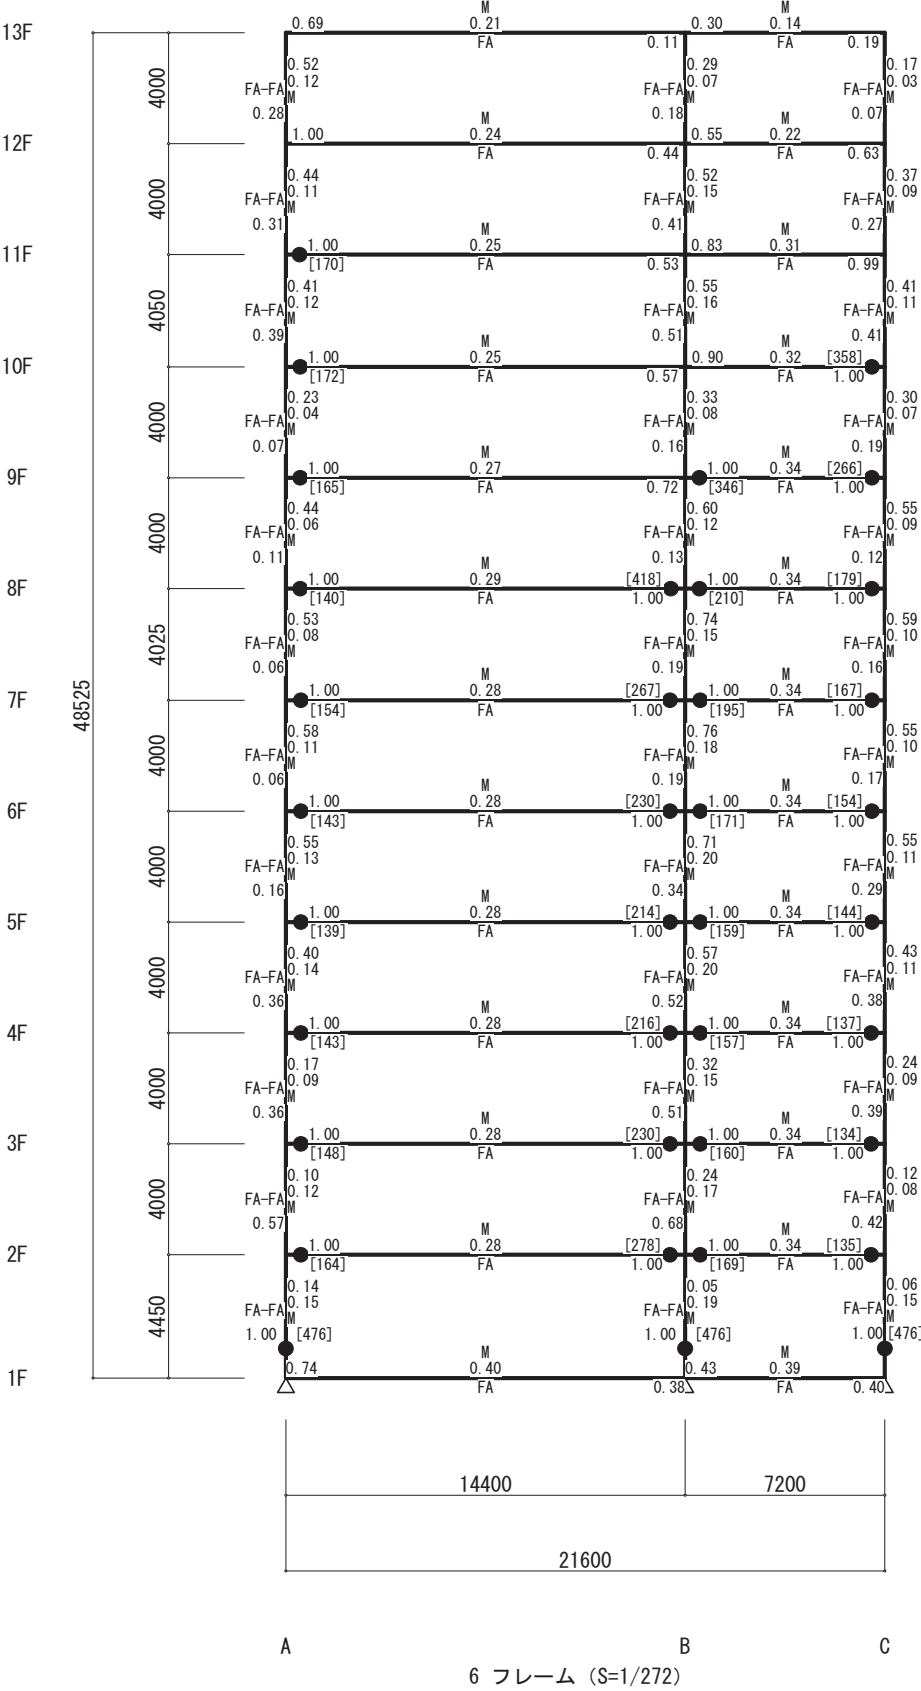


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

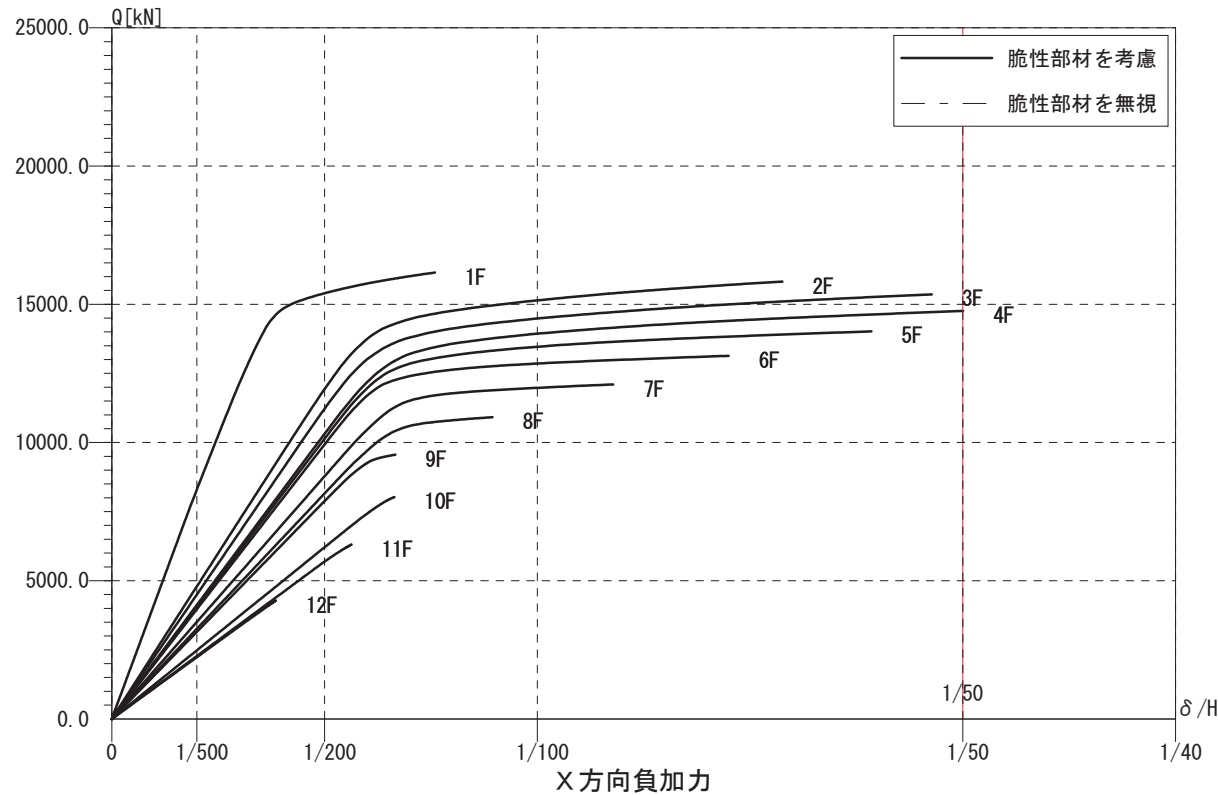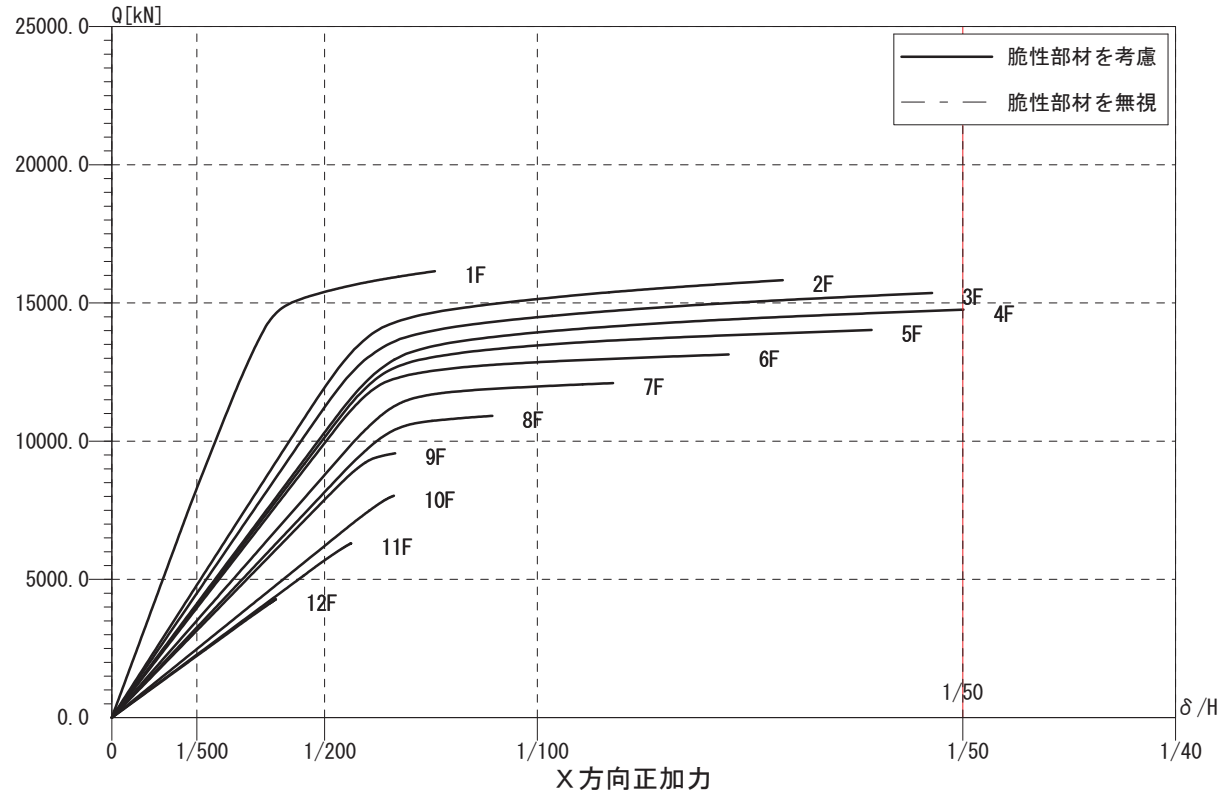

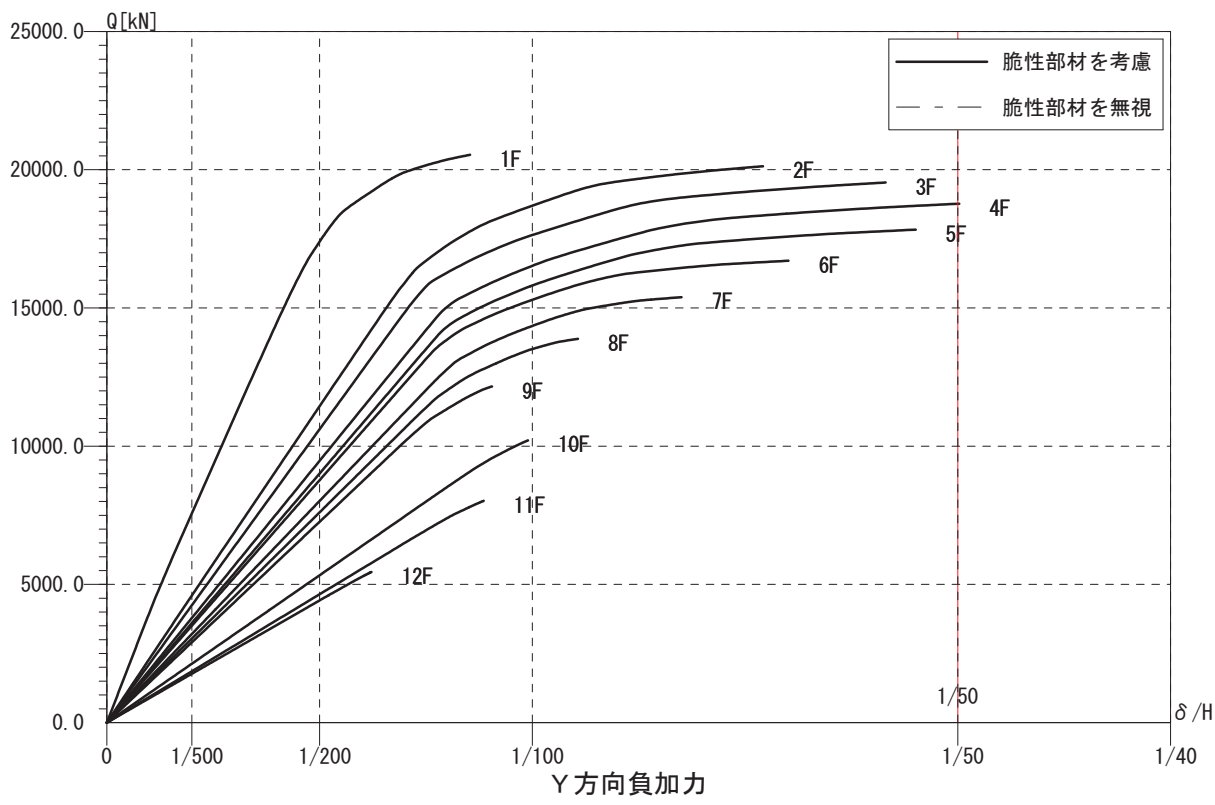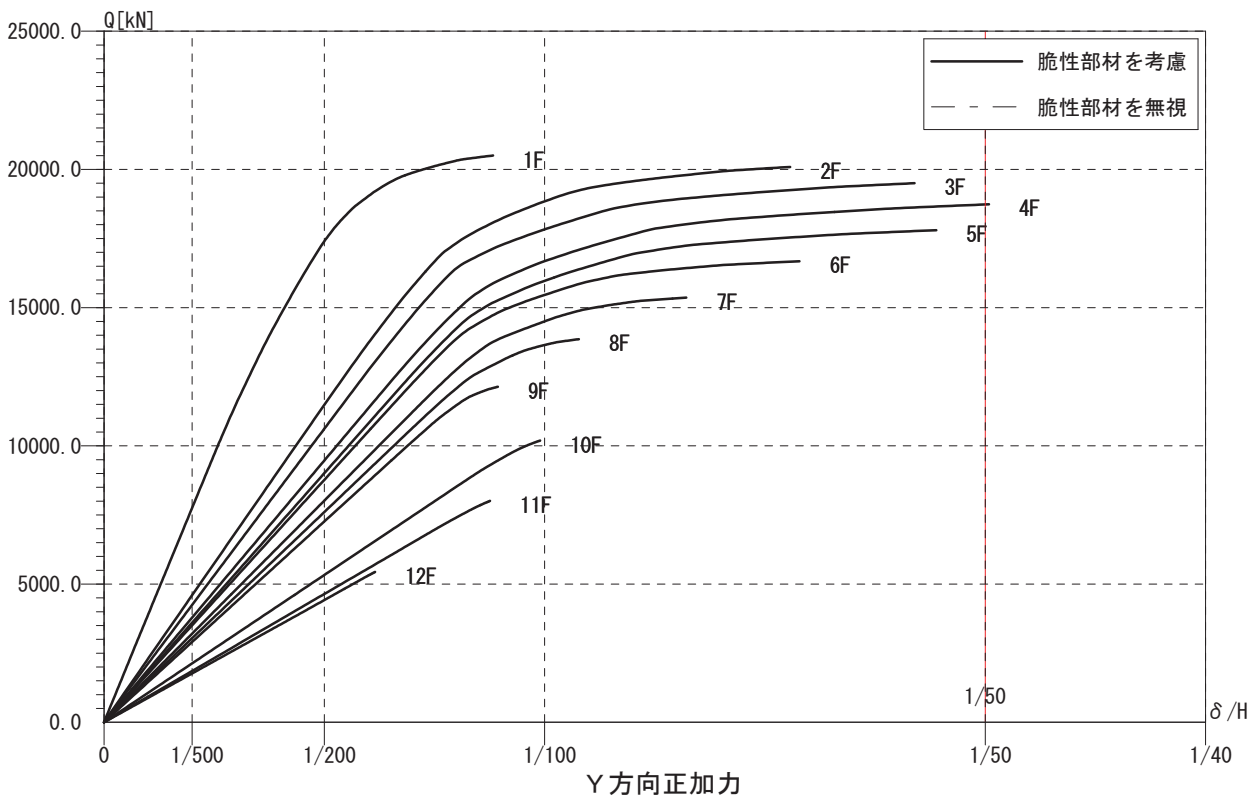

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

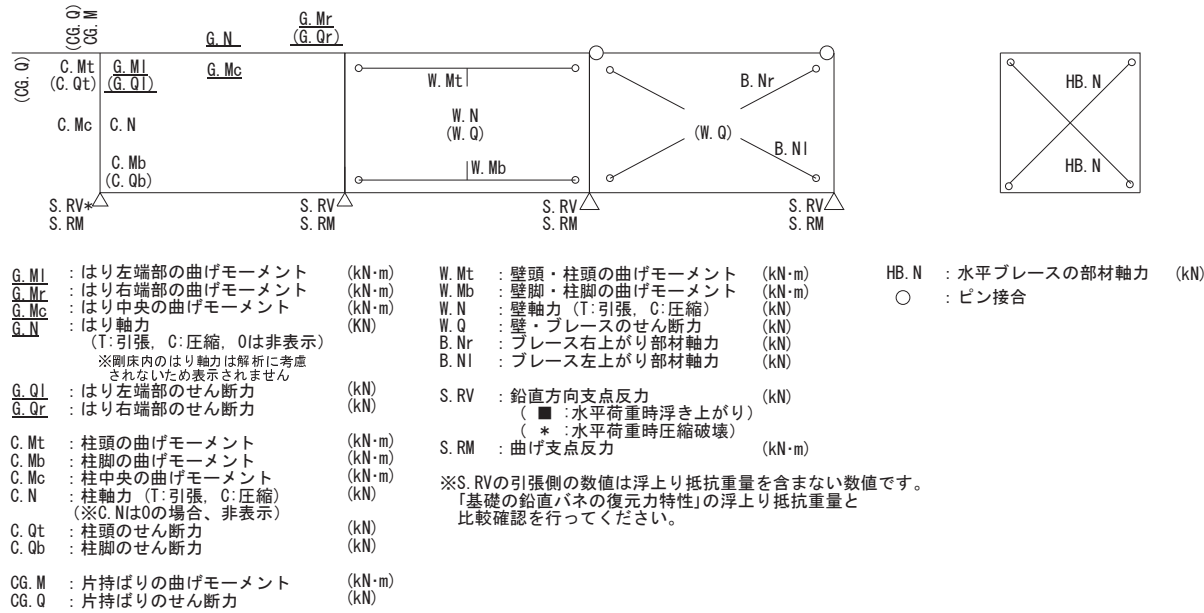

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		177.7 (63.1)		449.2 (131.8)		409.7 (113.5)		485.4 (128.6)		301.9 (70.6)							
13F	4000	276.4 (100.6)	276.4 (63.1)	49.4	677.2 (295.8)	499.5 (131.8)	25.1	856.9 (378.4)	407.6 (113.5)	1.0	850.4 (375.6)	440.7 (128.6)	22.3	692.2 (303.2)	206.7 (70.6)	47.6	301.9 (112.3)
		75.3	64.9T		85.6	67.8T		100.1	18.3C		99.2	15.8T		85.9	58.4C		77.3
			125.9 (100.6)		560.8 (167.9)	506.0 (295.8)		888.0 (250.6)	656.6 (378.4)		863.6 (239.8)	652.0 (375.6)		900.8 (246.8)	520.4 (303.2)		680.1 (176.9)
12F	4000	522.2 (219.0)	648.2 (167.9)	43.7	971.0 (456.5)	916.2 (250.6)	14.1	1094.4 (518.3)	863.0 (239.8)	0.3	1088.1 (514.5)	876.5 (246.8)	12.1	973.6 (455.5)	593.3 (176.9)	43.4	532.7 (222.9)
		84.2	235.6T		58.0	151.1T		57.8	28.9C		59.1	22.7T		62.6	129.7C		86.9
			353.8 (219.0)		855.1 (256.9)	855.0 (456.5)		1127.9 (317.8)	978.8 (518.3)		1103.0 (306.0)	969.9 (514.5)		1110.6 (308.0)	848.4 (455.5)		1014.3 (265.1)
11F	4050	641.0 (321.5)	994.8 (256.9)	69.8	1160.1 (563.7)	1160.0 (317.8)	16.0	1249.0 (599.8)	1100.0 (306.0)	1.5	1239.8 (595.9)	1106.7 (308.0)	2.0	1156.9 (565.1)	894.7 (265.1)	59.8	655.6 (331.7)
		9.9	494.5T		18.5	211.8T		34.4	40.7C		33.0	24.7T		12.6	173.3C		16.2
			660.9 (321.5)		1457.0 (424.7)	1123.0 (563.7)		1323.8 (368.2)	1180.2 (599.8)		1309.8 (363.7)	1173.8 (595.9)		1304.9 (362.9)	1131.8 (565.1)		1633.4 (434.7)
10F	4000	940.2 (402.7)	1601.1 (424.7)	72.1	1661.1 (756.4)	1327.1 (368.2)	1.7	1452.7 (664.7)	1309.1 (363.7)	0.3	1443.8 (659.3)	1307.9 (362.9)	1.5	1669.3 (753.3)	1496.2 (434.7)	68.6	945.5 (391.0)
		134.9	922.1T		148.2	157.2T		123.3	44.7C		125.3	23.2T		162.7	104.5C		163.5
			670.4 (402.7)		2004.9 (576.0)	1364.7 (756.4)		1427.9 (406.4)	1206.0 (664.7)		1414.5 (403.6)	1193.3 (659.3)		1407.7 (400.8)	1343.9 (753.3)		1936.2 (543.2)
9F	4000	1472.0 (571.2)	2142.4 (576.0)	68.8	2138.5 (894.2)	1498.3 (406.4)	35.2	1713.4 (693.2)	1491.5 (403.6)	38.5	1699.2 (686.5)	1478.0 (400.8)	35.2	2038.6 (837.8)	1974.8 (543.2)	19.3	1317.8 (491.1)
		329.7	1502.3T		350.1	7.7C		326.9	46.2C		326.2	18.5T		363.0	32.4T		335.6
			812.6 (571.2)		2217.6 (626.7)	1438.4 (894.2)		1426.4 (406.0)	1059.6 (693.2)		1414.1 (403.6)	1046.9 (686.5)		1408.7 (401.1)	1312.6 (837.8)		1953.1 (553.2)
8F	4025	1482.4 (573.0)	2295.0 (626.7)	38.7	2276.1 (997.9)	1496.9 (406.0)	35.3	1858.4 (850.8)	1491.5 (403.6)	38.7	1846.5 (844.3)	1479.2 (401.1)	35.3	2126.3 (927.5)	2030.2 (553.2)	38.5	1306.5 (489.3)
		329.3	2134.2T		267.9	221.5C		146.2	46.6C		147.2	13.7T		259.8	176.8T		321.9
			823.8 (573.0)		2225.1 (628.8)	1740.3 (997.9)		2117.6 (597.8)	1565.9 (850.8)		2101.5 (594.4)	1552.0 (844.3)		2093.4 (591.1)	1606.7 (927.5)		1977.7 (560.0)
7F	4000	1478.1 (515.8)	2301.9 (628.8)	38.4	2671.6 (1087.5)	2186.8 (597.8)	34.6	2730.1 (1097.3)	2178.4 (594.4)	38.4	2712.0 (1088.6)	2162.5 (591.1)	34.5	2540.7 (1023.3)	2054.0 (560.0)	38.1	1314.9 (436.1)
		446.5	2778.1T		496.6	235.9C		535.6	44.7C		534.7	4.5T		494.2	128.2T		442.8
			585.2 (515.8)		2211.1 (624.9)	1678.4 (1087.5)		2116.0 (597.7)	1659.0 (1097.3)		2100.9 (594.4)	1642.5 (591.2)		2092.6 (591.2)	1552.3 (1023.3)		1991.0 (563.7)
6F	4000	1703.0 (622.5)	2288.2 (624.9)	38.6	2719.9 (1140.9)	2187.3 (597.7)	35.7	2635.7 (1105.5)	2178.8 (594.4)	38.9	2622.2 (1098.9)	2163.8 (591.2)	35.6	2608.0 (1086.5)	2067.7 (563.7)	38.4	1561.7 (552.8)
		458.0	3424.0T		438.1	238.7C		424.7	40.1C		424.3	7.3C		434.9	75.3T		456.0
			787.0 (622.5)		2190.2 (619.0)	1843.6 (1140.9)		2112.1 (596.8)	1786.4 (1105.5)		2100.4 (594.3)	1773.5 (1098.9)		2094.3 (591.9)	1738.2 (1086.5)		2011.9 (569.5)
5F	4000	1479.9 (672.8)	2266.8 (619.0)	38.3	2531.4 (1187.7)	2184.9 (596.8)	36.4	2504.4 (1173.4)	2178.7 (594.3)	39.2	2493.9 (1168.4)	2167.0 (591.9)	36.4	2444.3 (1146.1)	2088.2 (569.5)	38.2	1362.3 (461.6)
		134.2	4067.1T		156.1	232.2C		157.6	33.4C		157.1	19.9C		152.1	23.2T		128.4
			1211.5 (672.8)		2169.2 (613.3)	2219.2 (1187.7)		2108.8 (596.2)	2189.2 (1173.4)		2099.8 (594.2)	2179.8 (1168.4)		2094.9 (592.3)	2140.1 (1146.1)		2032.0 (575.1)
4F	4000	1034.8 (678.2)	2246.3 (613.3)	38.5	2133.8 (1221.5)	2183.8 (596.2)	37.5	2098.4 (1204.8)	2178.8 (594.2)	39.5	2089.9 (1200.7)	2169.8 (592.3)	37.5	2063.6 (1188.7)	2108.9 (575.1)	38.4	926.6 (624.2)
		321.6	4703.0T		309.3	222.8C		311.1	27.0C		311.5	31.2C		313.8	22.3C		321.8
			1678.0 (678.2)		2148.7 (607.5)	2752.3 (1221.5)		2105.5 (595.6)	2720.7 (1204.8)		2099.2 (594.1)	2712.9 (1200.7)		2095.2 (592.7)	2691.3 (1188.7)		2052.2 (580.7)
3F	4000	547.4 (729.4)	2225.3 (607.5)	38.3	1578.9 (1243.0)	2182.5 (595.6)	38.5	1563.4 (1237.4)	2178.6 (594.1)	39.7	1558.5 (1235.3)	2172.2 (592.7)	38.5	1532.6 (1220.4)	2128.6 (580.7)	38.2	482.1 (704.9)
		911.4	5331.4T		907.0	209.5C		911.4	20.6C		912.1	41.8C		908.2	61.2C		927.8
			2370.1 (729.4)		2124.0 (601.1)	3392.9 (1243.0)		2100.8 (594.5)	3386.3 (1237.4)		2097.5 (594.0)	3382.8 (1235.3)		2096.7 (593.4)	3349.0 (1220.4)		2072.4 (586.8)
2F	4450	166.1 (731.7)	2204.0 (601.1)	40.0	910.8 (1243.0)	2179.8 (594.5)	39.5	893.5 (1231.6)	2179.0 (594.0)	40.7	890.4 (1229.3)	2175.7 (593.4)	39.5	900.1 (1243.2)	2152.3 (586.8)	40.0	265.3 (658.4)
		1794.0	5948.9T		1854.9	197.5C		1846.9	15.3C		1844.7	49.1C		1866.7	87.6C		1730.2
			3421.9 (731.7)		2164.8 (775.9)	4620.6 (1243.0)		2112.1 (634.4)	4587.3 (1231.6)		2115.9 (637.7)	4579.9 (1229.3)		2029.9 (624.1)	4632.3 (1243.2)		3195.1 (806.2)
1F		6739.3 0.0	5421.9 (775.9)	628.6	330.2 0.0	2455.8 (634.4)	171.9	7.8 0.0	2475.2 (637.7)	179.6	63.0 0.0	2463.9 (624.1)	217.0	87.8 0.0	2460.3 (805.2)	296.4	6425.8 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)									

48525	4000	298.9 (110.9)	298.9 (67.5)	56.0	713.3 (314.4)	526.4 (138.3)	28.4	899.3 (401.0)	429.6 (119.0)	1.4	909.5 (406.0)	482.6 (140.9)	24.6	753.9 (334.9)	222.1 (77.6)	57.1	336.3 (130.8)
		77.1	55.9T		84.4	87.5T		97.2	20.1C		97.4	7.9T		84.2	64.2C		74.8
	4000	565.4 (242.5)	710.1 (182.6)	52.7	1033.8 (488.0)	973.4 (265.5)	17.8	1147.2 (540.2)	914.2 (253.6)	1.3	1146.2 (537.6)	949.2 (267.4)	13.3	1023.9 (472.8)	633.7 (190.4)	51.9	550.7 (222.7)
		80.4	225.2T		57.7	193.3T		66.9	32.8C		71.0	2.8T		78.3	142.8C		105.2
	4050	668.6 (333.4)	1073.2 (276.3)	78.7	1201.5 (584.4)	1204.1 (323.0)	41.2	1267.6 (615.3)	1159.4 (311.3)	38.8	1256.2 (611.3)	1178.5 (313.3)	50.5	1154.7 (572.6)	944.5 (264.5)	7.7	619.7 (324.9)
		6.6	488.3T		18.0	262.5T		21.8	45.7C		18.3	13.2C		4.9	193.4C		38.3
	4000	1047.2 (455.9)	1729.0 (456.2)	86.8	1804.9 (823.6)	1415.1 (391.3)	6.3	1559.7 (699.2)	1381.4 (382.9)	3.0	1549.5 (690.4)	1393.6 (384.4)	9.8	1786.7 (790.1)	1577.0 (459.9)	78.8	1038.4 (415.3)
		135.3	931.6T		157.7	221.9T		161.3	55.7C		168.7	30.6C		206.4	118.9C		207.8
	4000	1549.7 (600.7)	2326.2 (625.0)	76.1	2210.8 (921.0)	1526.3 (409.4)	52.5	1678.9 (679.2)	1494.6 (399.1)	57.8	1644.9 (663.5)	1477.9 (395.5)	54.1	1976.5 (809.2)	1980.6 (533.7)	59.1	1239.6 (456.8)
		348.2	1545.8T		368.7	31.3T		320.5	68.0C		318.0	53.2C		358.2	18.4T		326.0
	4025	1519.5 (582.0)	2372.8 (643.0)	58.0	2307.6 (1004.3)	1524.3 (408.7)	52.8	1876.9 (847.7)	1496.1 (399.4)	58.2	1851.5 (833.9)	1480.7 (396.3)	54.2	2113.1 (909.0)	2001.1 (539.7)	58.3	1296.8 (472.0)
		348.2	2179.9T		286.5	178.3C		170.9	80.8C		173.3	75.3C		283.8	161.7T		346.9
	4000	1553.0 (542.5)	2376.1 (644.0)	57.6	2742.7 (1112.5)	2216.5 (601.7)	50.3	2757.9 (1102.3)	2177.1 (589.2)	56.1	2718.6 (1083.5)	2158.7 (585.0)	52.8	2536.3 (1012.6)	2028.7 (547.4)	57.9	1309.8 (425.2)
		468.0	2186.8T		517.6	199.6C		553.3	97.1C		551.5	96.8C		511.1	127.6T		459.5
	4000	1740.0 (634.6)	2357.0 (638.6)	57.9	2750.7 (1149.8)	2216.9 (601.3)	52.3	2640.9 (1101.3)	2179.9 (589.6)	57.3	2611.5 (1086.9)	2175.8 (585.4)	54.2	2586.4 (1069.3)	2047.0 (552.5)	58.1	1539.9 (535.4)
		470.9	3453.4T		451.2	220.1C		438.2	113.2C		437.6	116.2C		447.8	100.7T		469.2
	4000	1527.7 (699.1)	2326.0 (630.2)	57.5	2575.2 (1212.5)	2212.5 (599.7)	53.6	2524.0 (1186.9)	2183.1 (590.4)	57.8	2500.5 (1175.7)	2169.2 (587.2)	55.2	2442.8 (1149.5)	2074.8 (560.3)	57.6	1358.0 (618.8)
		129.5	4085.4T		150.2	236.9C		150.3	126.0C		149.1	131.9C		143.8	81.1T		120.5

2014/01/17 20:47 — III — 493 / 761 —

48525	4000	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)	2899.1 (437.5)	241.1 (88.3)	64.5	324.4 (137.2)	50.0	400.5 (212.3)	29.4	426.1 (194.2)	37.7	585.7 (236.3)	119.0	583.1 (237.6)	104.9	550.6 (213.8)	123.0	611.3 (245.4)	120.4	535.3 (249.7)	35.8	441.4 (293.3)	145.2	165.0 (247.0)	329.0	63.5 (448.2)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		206.8 (70.7)		441.5 (128.8)		407.3 (113.4)		499.8 (131.9)		276.4 (63.1)							
13F	4000	302.1 (112.4)	47.7	692.9 (303.5)	486.2 (128.8)	22.3	850.7 (375.7)	409.2 (113.4)	1.0	857.0 (378.4)	449.7 (131.9)	25.1	677.5 (295.9)	177.7 (63.1)	49.4	276.4 (100.5)	
		77.3	71.8C	85.9	57.7C		99.4	15.3T		100.2	19.4C		85.8	68.7T		75.5	
12F	4000	147.6 (112.4)		593.6 (176.9)	521.1 (303.5)		877.9 (247.2)	651.9 (375.7)		863.1 (239.8)	656.6 (378.4)		917.1 (250.8)	506.0 (295.9)		649.1 (168.1)	
		532.8 (222.4)	43.4	974.3 (455.3)	901.9 (247.2)	12.0	1089.8 (515.2)	863.8 (239.8)	0.3	1095.2 (518.3)	888.8 (250.8)	14.2	972.7 (457.1)	561.6 (168.1)	43.8	523.7 (219.6)	
		88.1	250.6C	63.8	129.1C		59.5	22.1T		58.6	30.3C		58.4	152.4T		84.5	
11F	4050	356.6 (222.4)		896.2 (264.8)	846.7 (455.3)		1106.9 (307.4)	970.8 (515.2)		1103.3 (306.8)	978.1 (518.3)		1159.8 (317.2)	855.8 (457.1)		997.2 (257.6)	
		654.1 (331.5)	57.3	1156.0 (565.2)	1106.6 (307.4)	0.2	1241.7 (597.1)	1105.7 (306.8)	1.2	1249.2 (600.3)	1123.9 (317.2)	17.9	1161.7 (564.7)	857.7 (257.6)	69.8	642.5 (322.2)	
		17.2	516.7C	11.5	172.3C		32.7	22.3T		33.6	40.9C		18.3	212.4T		10.0	
10F	4000	688.6 (331.5)		1497.6 (435.1)	1133.0 (565.2)		1309.6 (363.3)	1176.4 (597.1)		1309.5 (363.9)	1182.0 (600.3)		1328.7 (368.6)	1125.2 (564.7)		1604.1 (425.5)	
		946.2 (390.5)	68.6	1671.0 (753.4)	1306.4 (363.3)	1.6	1443.4 (658.1)	1310.2 (363.9)	0.4	1452.6 (663.6)	1325.1 (368.6)	1.8	1663.0 (757.0)	1459.5 (425.5)	72.3	941.7 (403.4)	
		165.2	953.7C	164.3	103.5C		127.2	20.5T		125.4	45.1C		149.0	157.8T		134.9	
9F	4000	615.7 (390.5)		1975.4 (542.6)	1342.5 (753.4)		1473.8 (399.6)	1188.9 (658.1)		1487.3 (402.4)	1201.8 (663.6)		1494.0 (405.2)	1365.1 (757.0)		2146.3 (577.2)	
		1315.4 (489.8)	22.1	2036.3 (836.3)	1403.5 (399.6)	35.2	1695.2 (684.5)	1410.3 (402.4)	38.5	1709.3 (691.2)	1423.7 (405.2)	35.2	2138.4 (893.4)	2009.4 (577.2)	68.5	1474.4 (571.5)	
		335.8	1499.2C	363.8	33.9T		326.3	15.8T		327.0	46.2C		351.6	9.5C		331.5	
8F	4025	643.9 (489.8)		2025.8 (552.0)	1308.8 (836.3)		1475.4 (400.0)	1042.7 (846.5)		1487.7 (402.5)	1055.3 (691.2)		1493.1 (404.9)	1435.3 (893.4)		2290.3 (625.5)	
		1304.5 (488.5)	38.7	2121.8 (925.5)	1404.9 (400.0)	35.3	1842.9 (842.6)	1410.2 (402.5)	38.7	1854.9 (849.1)	1422.5 (404.9)	35.3	2270.9 (995.7)	2213.2 (625.5)	38.5	1478.8 (571.6)	
		321.4	2055.0C	259.3	178.7T		147.1	10.9T		146.1	46.6C		267.1	223.6C		328.4	
7F	4000	661.6 (488.5)		2050.2 (558.8)	1603.3 (925.5)		2157.7 (589.7)	1548.7 (842.6)		2173.8 (593.1)	1562.7 (849.1)		2181.9 (596.5)	1736.7 (995.7)		2297.6 (627.6)	
		1311.8 (434.9)	38.4	2535.4 (1021.0)	2088.5 (589.7)	34.6	2705.9 (1086.0)	2096.9 (593.1)	38.4	2724.0 (1094.7)	2112.8 (596.5)	34.5	2666.6 (1085.3)	2221.3 (627.6)	38.1	1475.6 (514.8)	
		442.0	2626.9C	493.4	131.0T		533.8	1.8T		534.7	44.6C		495.9	238.7C		445.9	
6F	4000	427.7 (434.9)		2064.3 (562.7)	1548.6 (1021.0)		2159.4 (589.9)	1638.2 (1086.0)		2174.4 (593.2)	1654.7 (1094.7)		2182.8 (596.4)	1674.8 (1085.3)		2284.4 (623.9)	
		1559.4 (552.0)	38.6	2603.6 (1084.7)	2088.1 (589.9)	35.7	2617.7 (1097.0)	2096.6 (593.2)	38.9	2631.6 (1103.6)	2111.5 (596.4)	35.6	2715.6 (1139.0)	2207.6 (623.9)	38.4	1700.6 (621.6)	
		455.5	3208.7C	434.3	79.0T		423.8	9.9C		424.1	39.6C		437.5	242.2C		457.5	
5F	4000	648.4 (552.0)		2085.2 (568.6)	1735.1 (1084.7)		2163.3 (590.8)	1770.2 (1097.0)		2175.0 (593.3)	1783.0 (1103.6)		2181.1 (595.8)	1840.6 (1139.0)		2263.5 (618.2)	
		1360.1 (616.1)	38.3	2440.6 (1144.5)	2090.5 (590.8)	36.4	2489.8 (1166.7)	2096.7 (593.3)	39.2	2500.4 (1171.6)	2108.4 (595.8)	36.4	2527.7 (1186.1)	2187.2 (618.2)	38.2	1477.8 (672.0)	
		127.9	3799.9C	151.6	27.7T		156.5	22.3C		157.1	32.6C		155.6	236.2C		133.7	
4F	4000	1104.3 (616.1)		2106.2 (574.3)	2137.4 (1144.5)		2166.6 (591.4)	2176.8 (1166.7)		2175.6 (593.4)	2186.2 (1171.6)		2180.5 (595.3)	2216.5 (1186.1)		2243.4 (612.5)	
		924.8 (623.5)	38.5	2060.4 (1187.3)	2091.6 (591.4)	37.5	2086.4 (1199.2)	2096.6 (593.4)	39.5	2094.9 (1203.3)	2105.6 (595.3)	37.5	2130.5 (1220.1)	2166.5 (612.5)	38.4	1033.0 (677.5)	
		322.1	4395.8C	314.3	16.7C		311.9	34.0C		311.6	26.3C		309.7	226.8C		322.0	
3F	4000	1569.1 (623.5)		2126.7 (580.1)	2688.9 (1187.3)		2169.8 (592.0)	2710.3 (1199.2)		2176.2 (593.5)	2718.1 (1203.3)		2180.1 (594.9)	2749.9 (1220.1)		2223.2 (606.9)	
		481.0 (704.5)	38.3	1530.6 (1219.5)	2092.9 (592.0)	38.5	1556.4 (1234.4)	2096.8 (593.5)	39.7	1561.3 (1236.5)	2103.2 (594.9)	38.5	1577.0 (1242.1)	2146.7 (606.9)	38.2	546.3 (728.9)	
		927.9	4996.1C	908.4	54.9C		912.4	44.7C		911.7	19.8C		907.3	213.5C		911.5	
2F	4000	2336.9 (704.5)		2151.3 (586.5)	3347.4 (1219.5)		2174.5 (593.1)	3381.2 (1234.4)		2177.8 (593.6)	3384.7 (1236.5)		2178.6 (594.2)	3391.6 (1242.1)		2203.0 (600.8)	
		265.6 (658.3)	40.0	899.5 (1243.1)	2095.5 (593.1)	39.5	889.6 (1228.9)	2096.3 (593.6)	40.7	892.7 (1231.2)	2099.6 (594.2)	39.5	910.6 (1242.5)	2123.0 (600.8)	40.0	166.4 (731.5)	
		1730.3	5598.1C	1866.5	80.9C		1844.7	52.1C		1846.8	14.5C		1854.6	201.4C		1794.0	
1F	4450	3195.0 (658.3)		2602.5 (805.2)	4632.4 (1243.1)		2463.6 (624.1)	4579.0 (1228.9)		2474.8 (637.5)	4586.4 (1231.2)		2455.1 (634.3)	4619.2 (1242.5)		3421.6 (775.8)	
		6415.1 (0.0)	296.3	94.3 (0.0)	2030.0 (624.1)	216.8	65.8 (0.0)	2115.4 (637.5)	179.7	7.0 (0.0)	2111.6 (634.3)	171.8	334.1 (0.0)	2164.0 (775.8)	628.8	631.1 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

[illegible]


48525			218.0 (67.0)		254.6 (70.3)		202.7 (59.7)		337.6 (92.0)		203.1 (45.9)	
			264.3 (67.0)		251.8 (70.3)		227.4 (59.7)		324.5 (92.0)		227.7 (45.9)	
4000	264.3 (99.4)	23.1	469.8 (206.4)	1.4	482.0 (217.4)	12.3	527.3 (228.7)	6.5	465.3 (195.7)	127.7 (45.9)	37.7	203.1 (73.0)
	65.5	76.0C	56.9	11.4T	47.2	12.1T	69.8	46.5C	73.9	42.0T	57.1	56.8T
4000	327.5 (135.1)	20.9	418.9 (226.8)	6.4	530.2 (217.4)	6.7	536.8 (287.7)	5.6	468.9 (249.2)	317.5 (197.3)	15.7	88.8 (73.0)
	57.2	207.9C	32.5	6.8T	28.9	16.7T	31.4	48.3C	33.5	54.4T	51.8	178.0T
4050	364.2 (192.0)	8.9	559.4 (396.2)	8.6	722.0 (430.3)	8.0	728.3 (404.7)	6.0	598.7 (364.0)	462.3 (247.9)	603.9 (381.1)	216.8 (134.3)
	24.6	375.7C	44.7	17.1C	45.1	21.9T	48.4	32.2C	46.7	51.7T	27.6	350.9T
4000	355.3 (156.4)	8.9	750.9 (424.5)	11.5	935.7 (461.0)	6.3	880.7 (429.5)	9.6	804.9 (392.6)	783.8 (445.1)	50.9	442.2 (204.8)
	42.6	595.8C	16.4	45.5C	13.8	32.8T	21.6	28.9C	19.7	52.5T	35.6	583.8T
4000	502.6 (192.5)	16.0	804.7 (526.7)	13.3	1008.1 (668.9)	14.8	1157.6 (737.2)	15.3	890.6 (554.5)	765.5 (445.1)	910.0 (574.3)	335.6 (185.6)
	117.7	821.1C	89.3	120.7C	25.9	40.5T	71.1	22.9T	116.2	35.8T	119.4	840.9T
4025	511.4 (201.5)	15.9	810.5 (558.2)	30.0	1433.2 (889.8)	41.1	1501.0 (906.9)	15.4	888.7 (554.5)	773.9 (445.1)	905.9 (570.3)	335.5 (227.5)
	105.8	1045.5C	96.4	261.5C	69.3	30.0T	99.8	163.0T	94.0	18.4T	104.6	1094.2T
4000	485.7 (181.1)	15.9	817.2 (558.2)	38.2	1451.3 (892.5)	41.5	1498.0 (906.9)	15.5	886.4 (554.5)	804.2 (446.3)	901.2 (570.3)	361.1 (231.4)
	123.5	1260.2C	98.9	397.4C	56.2	25.2T	100.6	300.7T	112.8	4.5C	123.1	1334.7T
4000	554.8 (216.9)	15.7	825.1 (574.6)	39.1	1455.1 (893.3)	42.0	1494.4 (906.9)	15.5	883.6 (556.7)	729.8 (445.1)	896.1 (545.1)	293.9 (208.5)
	121.0	1466.0C	85.3	527.7C	38.6	24.6T	92.8	437.7T	103.7	31.9C	120.4	1562.5T
4000	490.9 (228.2)	15.6	834.8 (574.6)	40.1	1459.7 (894.3)	42.5	1489.8 (906.9)	15.7	880.4 (554.5)	814.7 (445.1)	890.1 (570.3)	361.4 (240.9)
	34.4	1667.8C	37.7	655.4C	36.5	26.5T	41.0	575.1T	39.6	61.5C	35.7	1781.5T
4000	394.9 (270.0)	15.0	847.1 (556.3)	41.0	1473.0 (897.8)	42.7	1497.4 (906.9)	15.1	884.6 (556.7)	849.4 (445.1)	892.4 (545.1)	457.2 (246.5)
	145.1	1871.5C	123.0	773.2C	109.0	30.2T	126.0	708.1T	136.1	99.1C	145.2	1999.5T
4000	140.1 (237.2)	14.5	854.2 (618.4)	42.9	1476.7 (898.3)	43.7	1482.8 (906.9)	14.8	882.5 (556.7)	1173.0 (518.5)	887.4 (545.1)	725.6 (290.2)
	334.2	2076.6C	400.6	892.8C	419.6	35.2T						

C フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	4000	601.0 (220.2)	601.0 (80.9)	18.7	932.0 (392.4)	368.4 (113.2)	39.1	446.7 (181.3)	
		160.6	106.9T		147.2	7.7T		84.0	123.6C
12F	4000	279.7 (220.2)	1031.9 (139.6)	26.5	978.9 (139.6)	637.5 (392.4)	16.2	924.4 (252.3)	278.7 (181.3)
		752.2 (317.2)	281.6T		1233.4 (569.6)	892.0 (252.3)		645.7 (277.1)	
11F	4050	117.8	516.5 (317.2)		94.2	86.1T		91.4	388.1C
		783.3 (390.4)	1299.8 (173.1)	53.1	1330.4 (647.6)	1181.9 (319.6)	31.5	656.1 (332.9)	462.8 (277.1)
10F	4000	7.3	487.2T		19.0	200.2T		17.9	718.5C
		797.8 (390.4)	1299.4 (172.8)	55.0	1189.4 (172.8)	1292.5 (647.6)	69.8	1111.7 (328.2)	692.0 (332.9)
9F	4000	501.6 (222.1)	707.5T		75.9	307.6T		5.6	1060.8C
		57.4	386.8 (222.1)		1182.9 (175.8)	996.5 (536.2)		1112.5 (346.3)	431.0 (212.7)
8F	4000	961.6 (342.8)	1348.5 (175.8)	82.8	1567.0 (667.1)	1380.6 (346.3)	134.1	681.5 (288.4)	
		276.0	932.7T		232.8	425.4T		104.8	1420.3C
7F	4025	409.7 (342.8)	1186.4 (192.2)	197.1	1186.4 (192.2)	1101.4 (667.1)		1127.9 (388.4)	471.9 (288.4)
		1170.8 (501.8)	1580.6 (192.2)		1753.5 (763.1)	1668.5 (388.4)	270.3	656.0 (283.9)	
6F	4000	160.9	1167.9T		217.7	573.6T		84.7	1820.1C
		849.1 (501.8)	2740.9 (324.8)	402.0	1936.9 (324.8)	1318.0 (763.1)		1131.0 (389.7)	486.6 (283.9)
5F	4000	1891.8 (689.3)	2740.9 (324.8)		2293.7 (894.7)	1674.8 (389.7)	271.9	644.4 (265.5)	
		513.3	1532.2T		504.4	592.9T		113.4	2219.4C
4F	4000	865.2 (689.3)	1930.0 (324.3)	405.0	1930.0 (324.3)	1285.0 (894.7)		1136.9 (391.2)	417.6 (265.5)
		1874.9 (753.0)	2740.0 (324.3)		2324.6 (979.3)	1679.5 (391.2)	271.3	719.3 (314.7)	
3F	4000	368.8	1889.4T		366.0	620.0T		89.8	2618.4C
		1137.3 (753.0)	1925.1 (323.5)		1925.1 (323.5)	1592.6 (979.3)		1148.3 (394.6)	539.6 (314.7)
2F	4000	1596.1 (824.2)	2733.4 (323.5)	404.2	2025.3 (1032.2)	1692.9 (394.6)	272.3	608.7 (314.3)	
		52.2	2236.9T		39.1	660.0T		20.0	3018.9C
1F	4450	1700.5 (824.2)	1920.3 (323.2)		1920.3 (323.2)	2103.4 (1032.2)		1166.1 (398.3)	648.6 (314.3)
		1032.7 (701.0)	2733.2 (323.2)	406.5	1518.9 (953.3)	1702.0 (398.3)	267.9	517.5 (335.0)	
1F	4000	369.4	2575.0T		387.8	713.0T		152.4	3421.8C
		1771.5 (701.0)	1916.0 (322.6)		1916.0 (322.6)	2294.5 (953.3)		1172.9 (400.7)	822.4 (335.0)
1F	4000	958.7 (817.2)	2730.2 (322.6)	407.1	1333.8 (966.8)	1712.4 (400.7)	269.7	350.6 (296.3)	
		675.7	2904.6T		599.7	774.5T		242.1	3825.9C
1F	4450	2310.1 (817.2)	1899.7 (321.3)	413.4	1899.7 (321.3)	2533.2 (966.8)		1180.9 (402.6)	834.8 (296.3)
		416.4 (990.8)	2726.5 (321.3)		1084.6 (1369.4)	1718.1 (402.6)	268.6	346.2 (510.9)	
1F	4450	1788.1	3224.6T		1962.5	849.6T		790.7	4228.1C
		3992.6 (990.8)	1775.5 (400.6)	1108.6	1775.5 (400.6)	5009.5 (1369.4)		1927.6 (716.9)	1927.6 (510.9)
1F	4450	3612.6 0.0	3992.6 (400.6)	1108.6	1172.9 0.0	3234.0 (716.9)	653.2	4937.8 0.0	
		14400			7200				
21600									
A B C									
1 フレーム (S=1/272)									


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

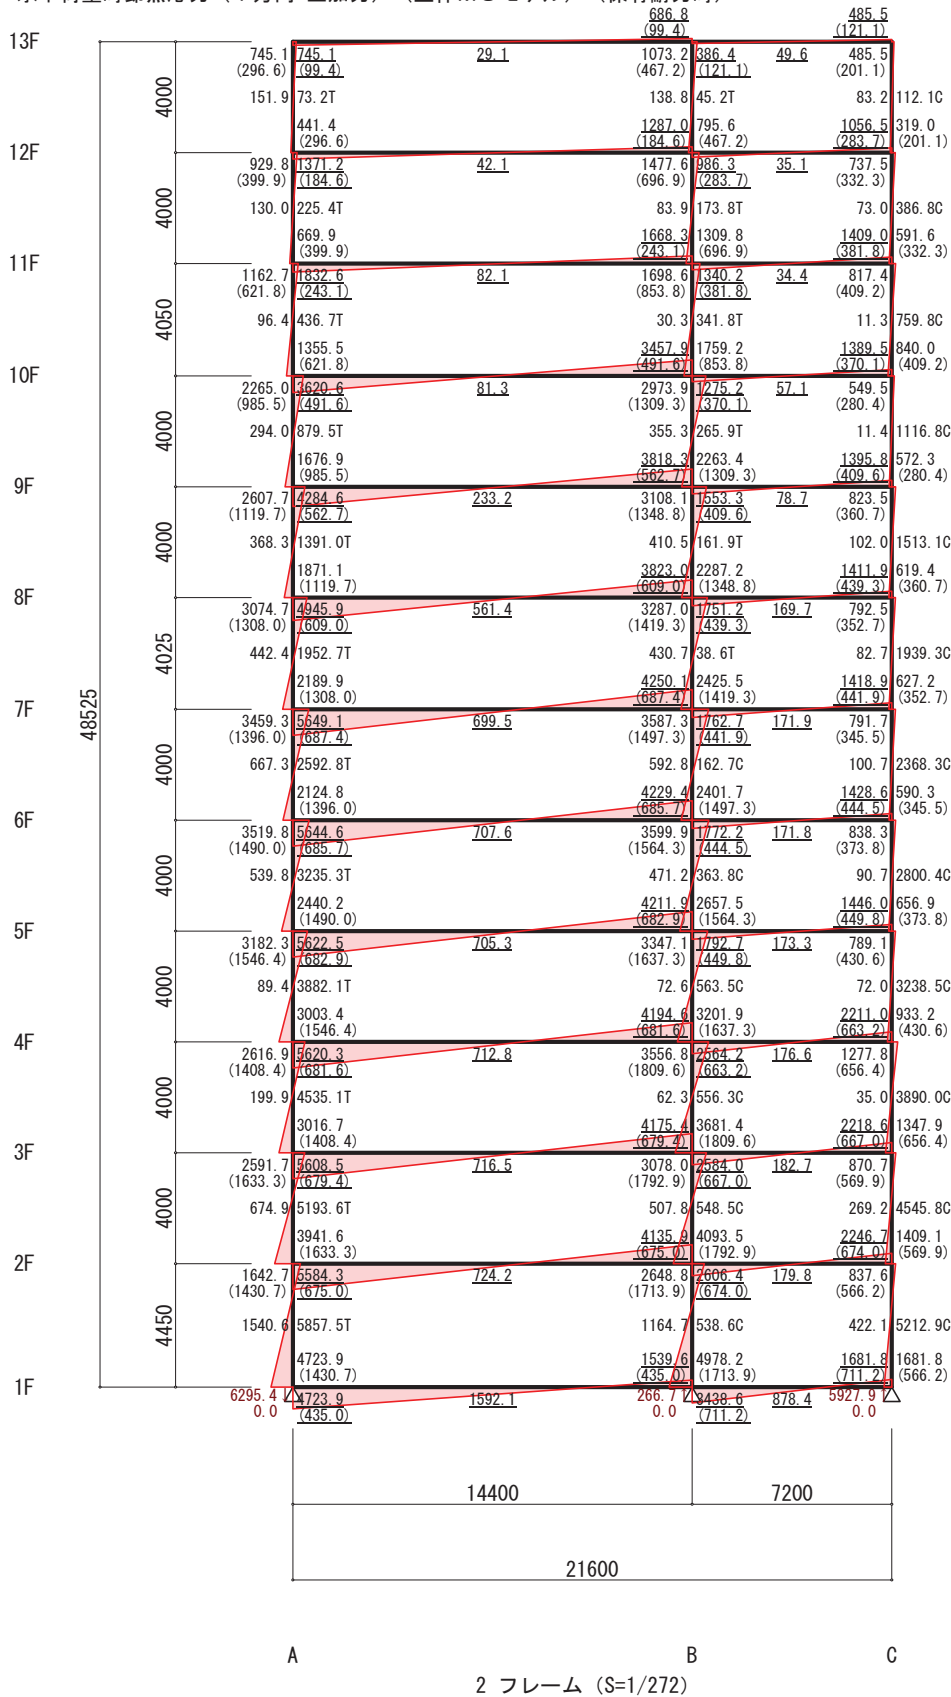

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

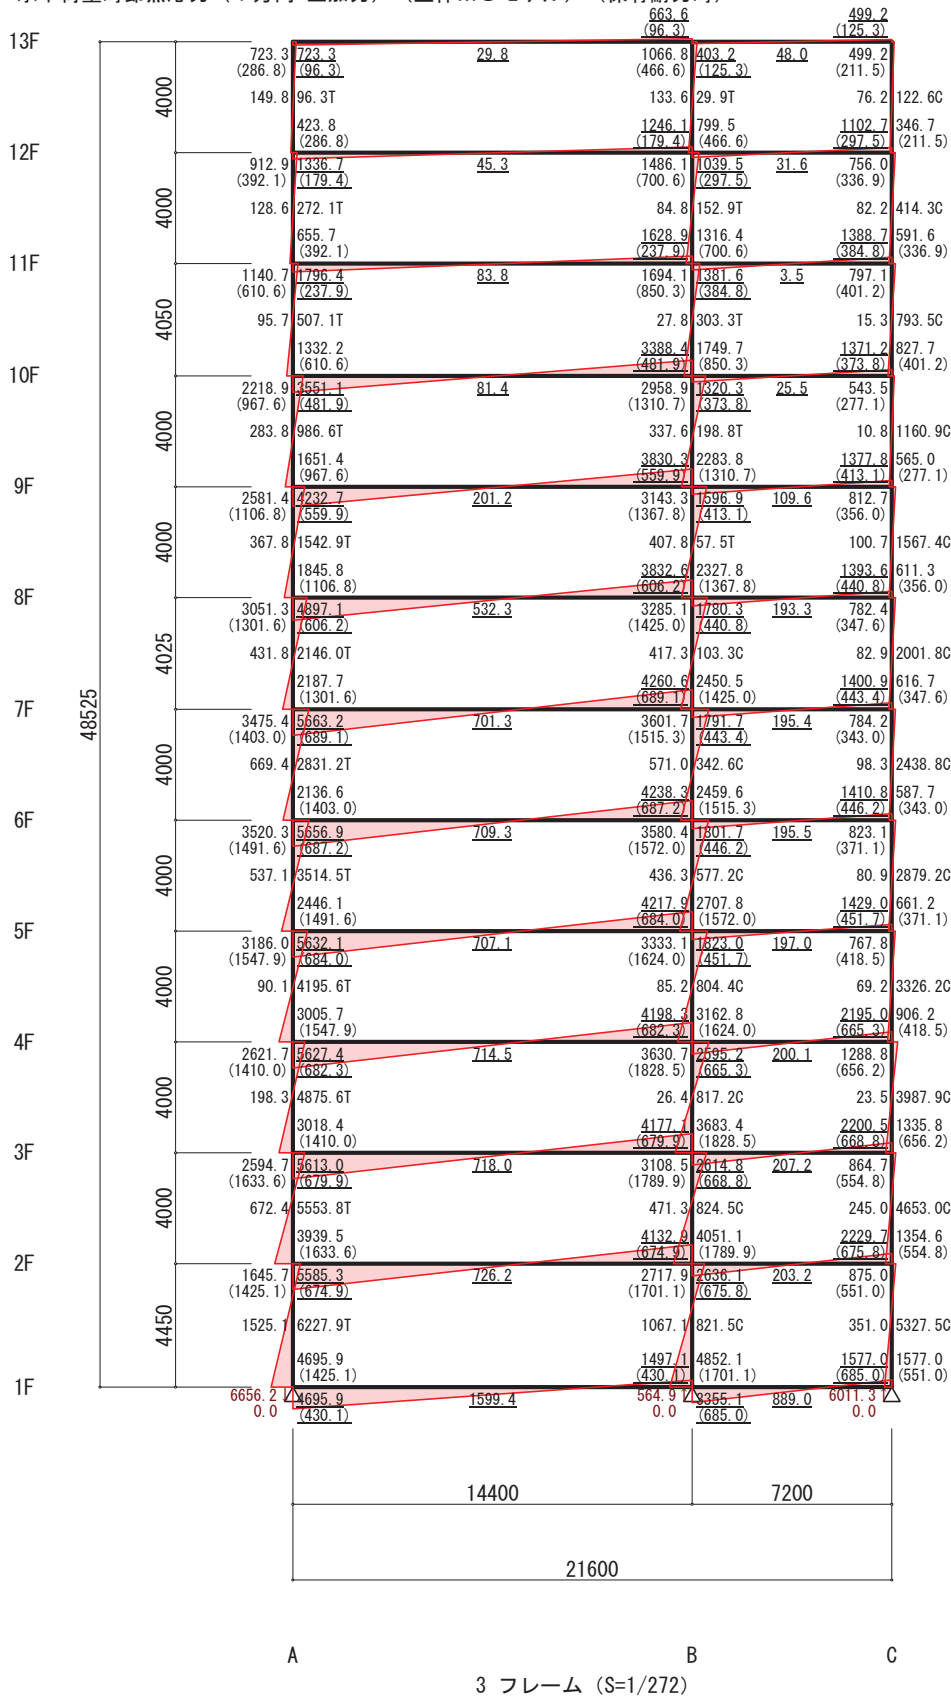

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

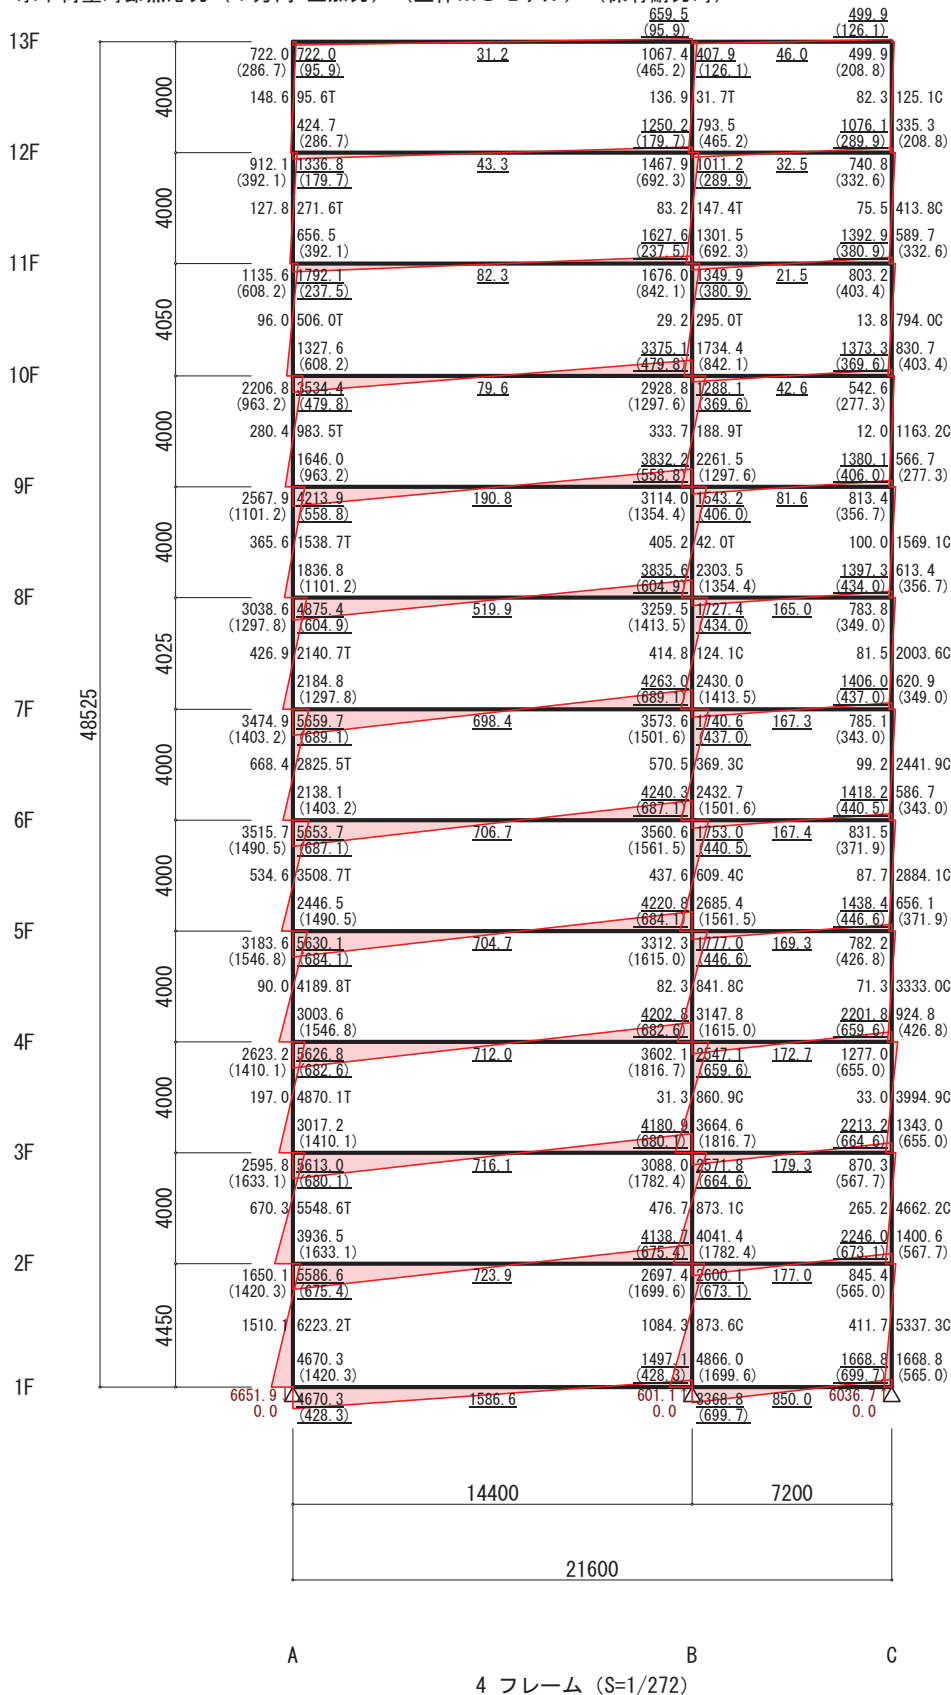


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	4000	742.6 (296.5)	31.1	680.4 (98.8)	895.3 (122.8)	46.8	488.8 (199.2)	
		149.7	75.0T	142.1	46.7T	90.4	117.3C	
12F	4000	443.2 (296.5)	40.0	1287.4 (184.4)	791.4 (466.8)	1025.1 (274.9)	308.0 (199.2)	
		924.2 (398.6)	1367.4 (184.4)	1449.9 (684.4)	953.9 (274.9)	35.6	717.1 (326.7)	
11F	4050	127.1	229.7T	81.2	165.7T	63.7	385.8C	
		670.0 (398.6)	1657.3 (241.2)	1287.6 (684.4)	1401.5 (375.1)	589.8 (326.7)		
10F	4000	1146.5 (614.2)	79.6	1668.7 (839.9)	1298.9 (375.1)	51.3	811.8 (404.5)	
		97.2	441.4T	32.1	328.2T	7.3	754.3C	
9F	4000	1340.9 (614.2)	77.0	3416.3 (485.2)	1732.9 (839.9)	1360.9 (359.2)	826.3 (404.5)	
		2229.5 (973.1)	3570.4 (485.2)	2908.4 (1284.4)	1725.0 (359.2)	68.0	534.6 (276.4)	
8F	4025	283.3	877.8T	339.6	248.0T	18.2	1104.0C	
		1662.9 (973.1)	3824.0 (559.4)	2229.2 (1284.4)	1396.4 (399.4)	571.1 (276.4)		
7F	4000	2569.0 (1103.1)	203.9	3074.5 (1336.0)	1479.6 (399.4)	41.6	825.3 (362.3)	
		362.8	1384.4T	402.5	138.0T	100.7	1493.4C	
6F	4000	1843.3 (1103.1)	525.3	3829.1 (604.8)	2269.6 (1336.0)	1414.4 (432.0)	623.9 (362.3)	
		3036.3 (1296.9)	4879.6 (604.8)	3255.5 (1406.5)	1696.0 (432.0)	140.8	790.5 (353.3)	
5F	4000	426.3	1938.2T	424.8	13.3T	79.5	1915.1C	
		2183.7 (1296.9)	5648.8 (687.8)	4255.9 (687.8)	2405.8 (1406.5)	1423.1 (435.1)	631.6 (353.3)	
4F	4000	3465.1 (1399.9)	696.5	3559.7 (1485.4)	1709.6 (435.1)	143.3	791.5 (345.5)	
		665.4	2580.2T	588.8	195.3C	100.6	2339.6C	
3F	4000	2134.4 (1399.9)	705.0	4234.1 (686.0)	2382.0 (1485.4)	1435.5 (438.5)	590.3 (345.5)	
		3509.6 (1488.6)	5644.0 (686.0)	3574.1 (1552.4)	1721.9 (438.5)	143.2	845.2 (374.6)	
2F	4000	532.4	3224.5T	469.3	402.6C	96.1	2767.2C	
		2444.7 (1488.6)	5622.9 (683.3)	4217.2 (683.3)	2635.4 (1552.4)	1455.3 (444.5)	653.0 (374.6)	
1F	4000	3178.1 (1544.3)	702.8	3327.3 (1629.1)	1745.5 (444.5)	145.1	802.3 (438.5)	
		89.6	3872.1T	69.1	607.5C	74.7	3200.4C	
1F	4000	2999.0 (1544.3)	710.2	4201.5 (682.2)	3189.1 (1629.1)	2217.3 (657.2)	951.6 (438.5)	
		2622.9 (1409.5)	5621.9 (682.2)	3527.0 (1797.3)	2514.6 (657.2)	148.7	1265.7 (655.5)	
1F	4000	196.0	4525.6T	67.6	606.2C	45.4	3845.9C	
		3014.9 (1409.5)	5610.0 (679.9)	4180.8 (679.9)	3662.3 (1797.3)	2231.3 (662.7)	1356.4 (655.5)	
1F	4000	2595.1 (1631.5)	714.6	3058.5 (1782.4)	2540.0 (662.7)	154.4	874.8 (578.7)	
		667.8	5184.0T	506.3	602.9C	282.6	4497.8C	
1F	4450	3930.7 (1631.5)	721.9	4142.6 (675.6)	4071.1 (1782.4)	2263.4 (671.3)	1440.0 (578.7)	
		1655.6 (1416.8)	5586.3 (675.6)	2641.1 (1713.4)	2569.7 (671.3)	153.1	823.4 (588.1)	
1F	4000	1496.9	5847.1T	1171.2	594.8C	485.2	5160.8C	
		4649.3 (1416.8)	1560.1 (429.1)	1529.2 (429.1)	4983.6 (1713.4)	1793.8 (728.9)	1793.8 (588.1)	
1F	4000	6269.9 0.0	1560.1 (429.1)	292.3 0.0	3454.4 (728.9)	830.3	5886.9 0.0	
		14400		7200				
21600								
A B C								
5 フレーム (S=1/272)								


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	4000	596.8 (219.3)	596.8 (80.3)	18.9	928.0 (391.1)	369.0 (113.2)	38.6	446.2 (181.5)	
		158.2	104.6T		145.8	8.9T		83.3	121.1C
12F	4000	280.4 (219.3)	969.2 (138.3)	26.2	636.4 (391.1)	919.0 (250.8)	16.1	279.6 (181.5)	
		741.2 (314.8)	1021.6 (138.3)		1219.7 (566.3)	886.9 (250.8)		639.4 (276.7)	
11F	4050	111.6	277.0T		87.2	87.4T		86.0	382.1C
		518.0 (314.8)			1197.5 (172.5)	1045.3 (566.3)		1120.1 (317.3)	467.4 (276.7)
10F	4000	769.1 (385.4)	1287.0 (172.5)	44.8	1316.9 (643.0)	1164.7 (317.3)	22.3	652.7 (332.4)	
		11.3	484.4T		14.9	199.0T		20.4	710.2C
9F	4000	489.0 (219.8)	1280.7 (171.8)	43.6	1131.3 (530.4)	1224.9 (324.7)	56.0	419.4 (214.0)	
		49.5	711.2T		70.4	300.8T		8.6	1050.4C
8F	4025	390.0 (219.8)	1186.9 (174.4)	68.4	990.5 (530.4)	1113.6 (341.6)		436.6 (214.0)	
		933.7 (334.3)	1323.8 (174.4)		1542.2 (663.8)	1345.8 (341.6)	116.1	677.0 (288.6)	
7F	4000	265.1	947.3T		214.6	410.3T		99.9	1408.8C
		1142.5 (493.2)	1546.1 (190.0)	178.1	1750.9 (765.7)	1670.3 (389.5)	270.3	652.7 (283.9)	
6F	4000	150.0	1198.4T		209.9	554.0T		81.3	1816.2C
		842.5 (493.2)	1941.5 (323.7)	389.1	1331.1 (765.7)	1132.4 (390.1)		490.1 (283.9)	
5F	4000	1877.2 (687.9)	2719.7 (323.7)		2286.5 (895.9)	1676.1 (390.1)	271.9	642.3 (265.8)	
		501.4	1584.1T		494.8	564.1T		110.7	2225.2C
4F	4000	1870.1 (755.0)	2744.5 (324.9)	405.0	2318.1 (980.7)	1680.6 (391.5)	271.3	717.2 (315.1)	
		360.2	1968.7T		356.8	577.3T		87.1	2636.2C
3F	4000	1587.5 (819.7)	2737.2 (324.0)	404.2	2018.3 (1028.7)	1694.0 (394.9)	272.3	606.4 (313.2)	
		51.9	2346.6T		39.0	601.7T		19.9	3050.6C
2F	4450	1045.3 (705.8)	2736.5 (323.6)	406.5	1530.4 (956.6)	1703.3 (398.7)	267.9	521.3 (335.9)	
		366.2	2717.2T		382.8	639.0T		150.5	3469.6C
1F	4450	1777.7 (705.8)			1918.3 (323.0)	2296.0 (956.6)		1174.0 (401.0)	822.3 (335.9)
		954.8 (804.6)	2732.5 (323.0)	407.1	1335.6 (960.0)	1713.4 (401.0)	269.7	351.6 (294.0)	
		654.5	3079.0T		584.3	685.7T		236.4	3890.2C
		2263.8 (804.6)	1899.8 (317.8)	388.1	2504.2 (960.0)	1181.4 (402.8)		824.5 (294.0)	
		412.2 (961.8)	2676.0 (317.8)		1114.1 (1367.7)	1718.5 (402.8)	268.6	356.9 (509.0)	
		1727.7	3423.3T		1929.7	749.7T		775.6	4307.8C
		3867.6 (961.8)			1750.3 (390.1)	4972.3 (1367.7)		1908.0 (712.5)	1908.0 (509.0)
		3830.7 0.0	3867.6 (390.1)	1058.7	1064.1 0.0	3222.0 (712.5)	657.0	5027.9 0.0	
		14400				7200			
		21600							
		A				B			
		C							
		6 フレーム (S=1/272)							

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

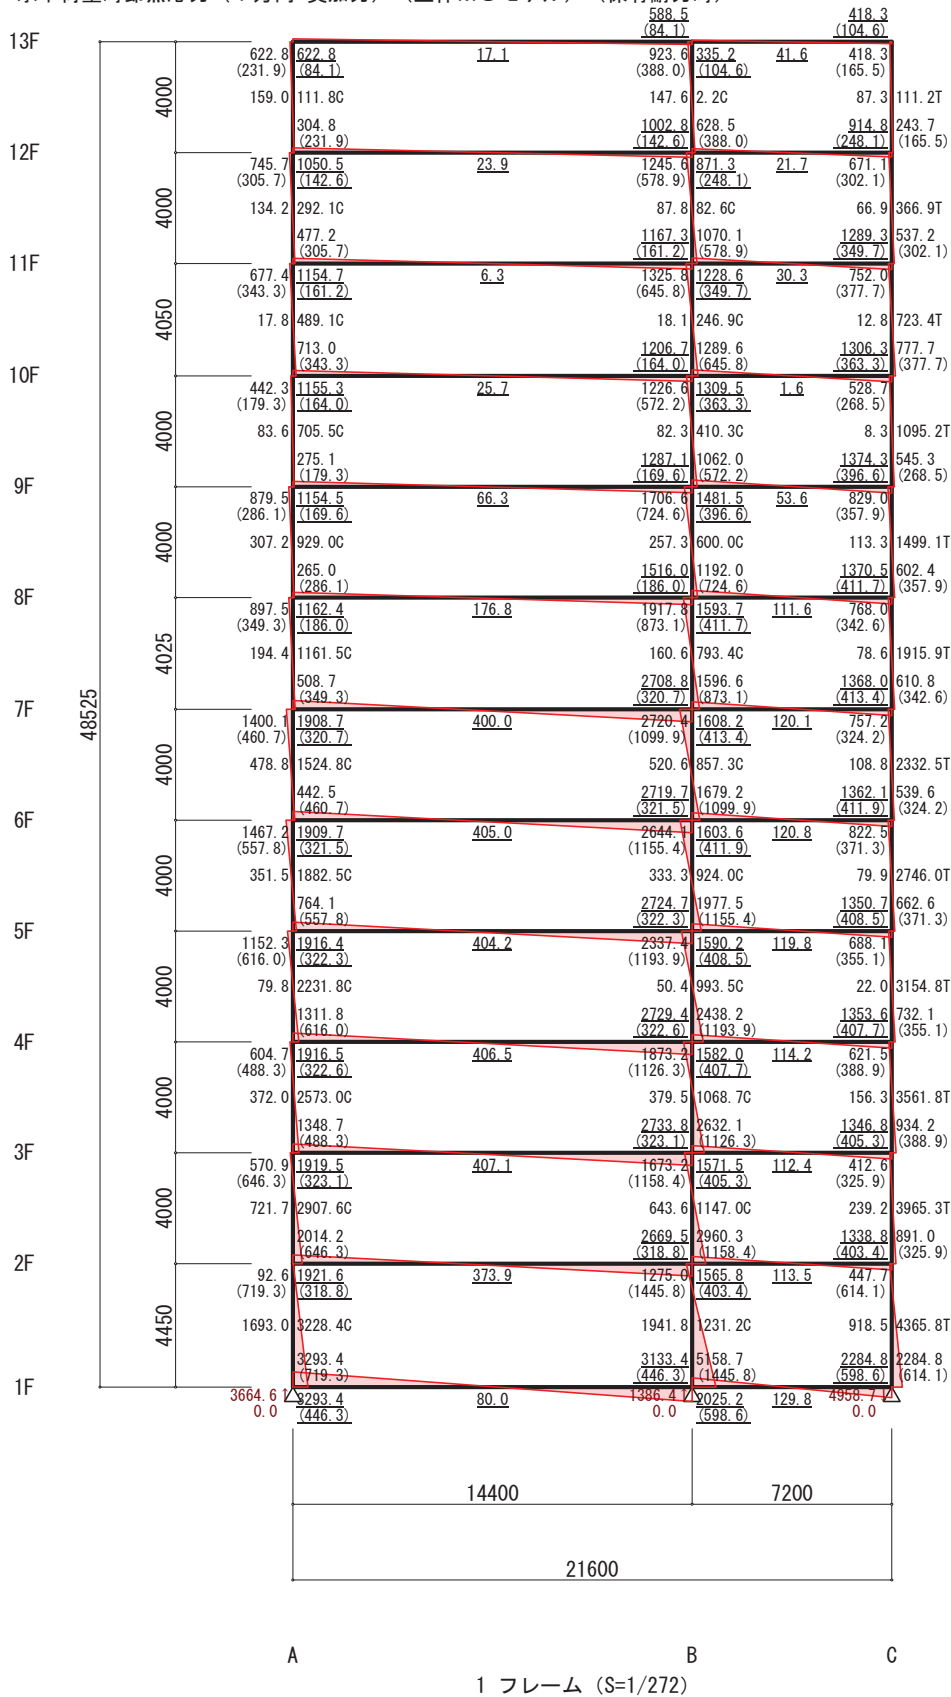

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

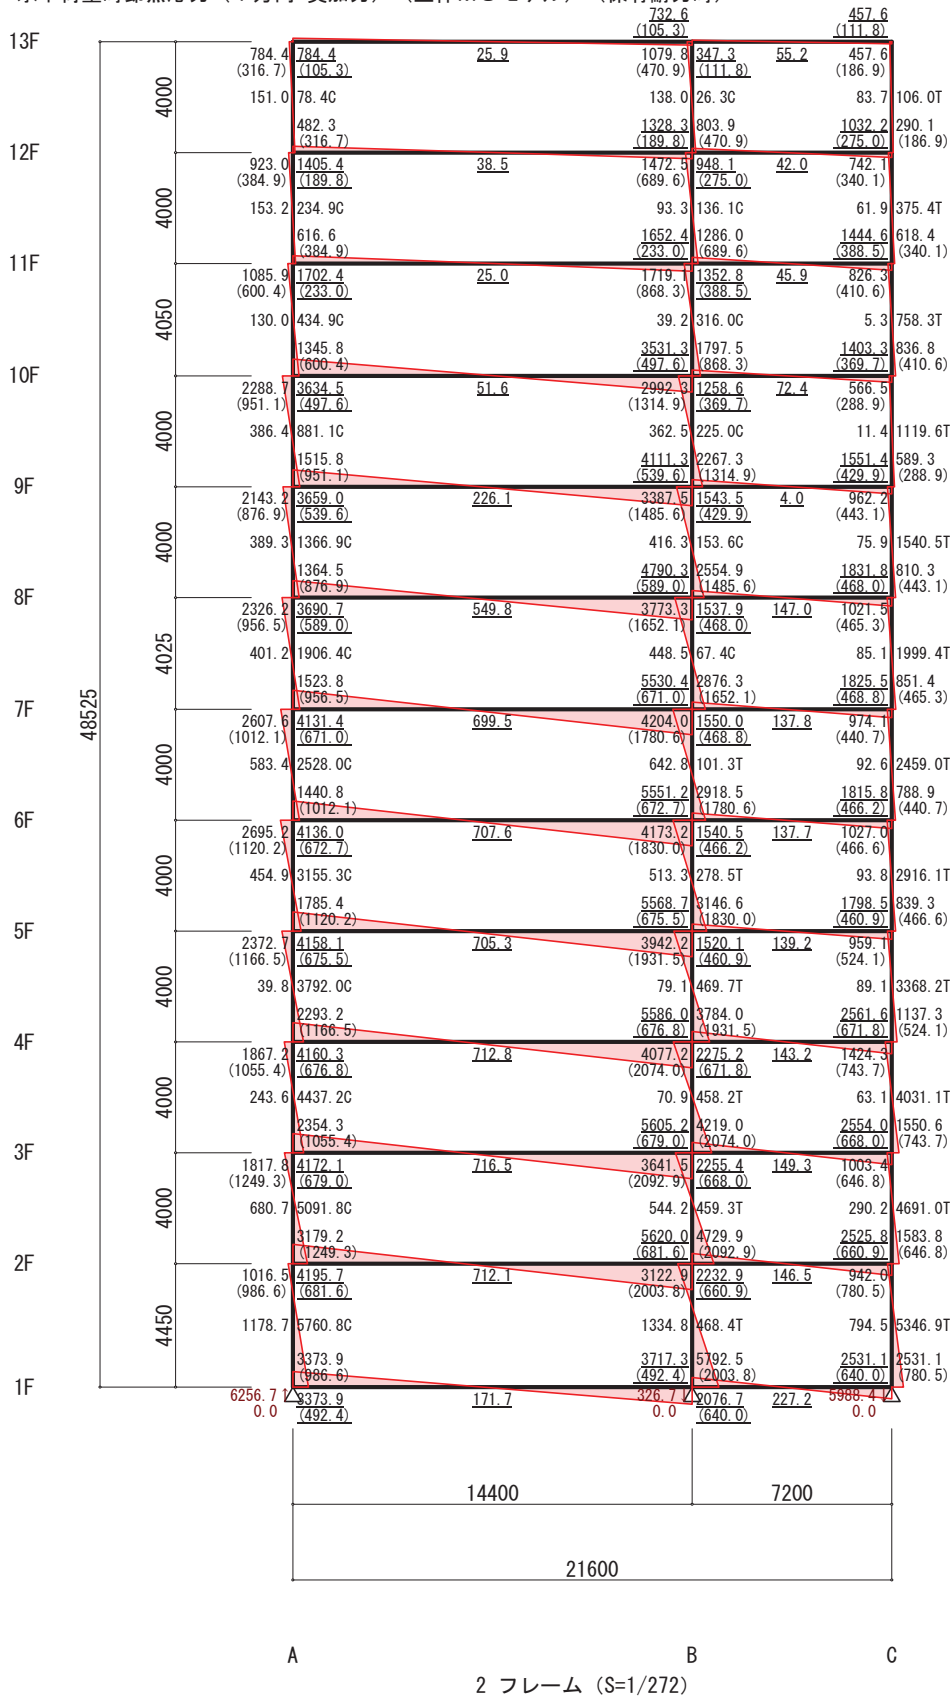


[illegible]


C

3 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

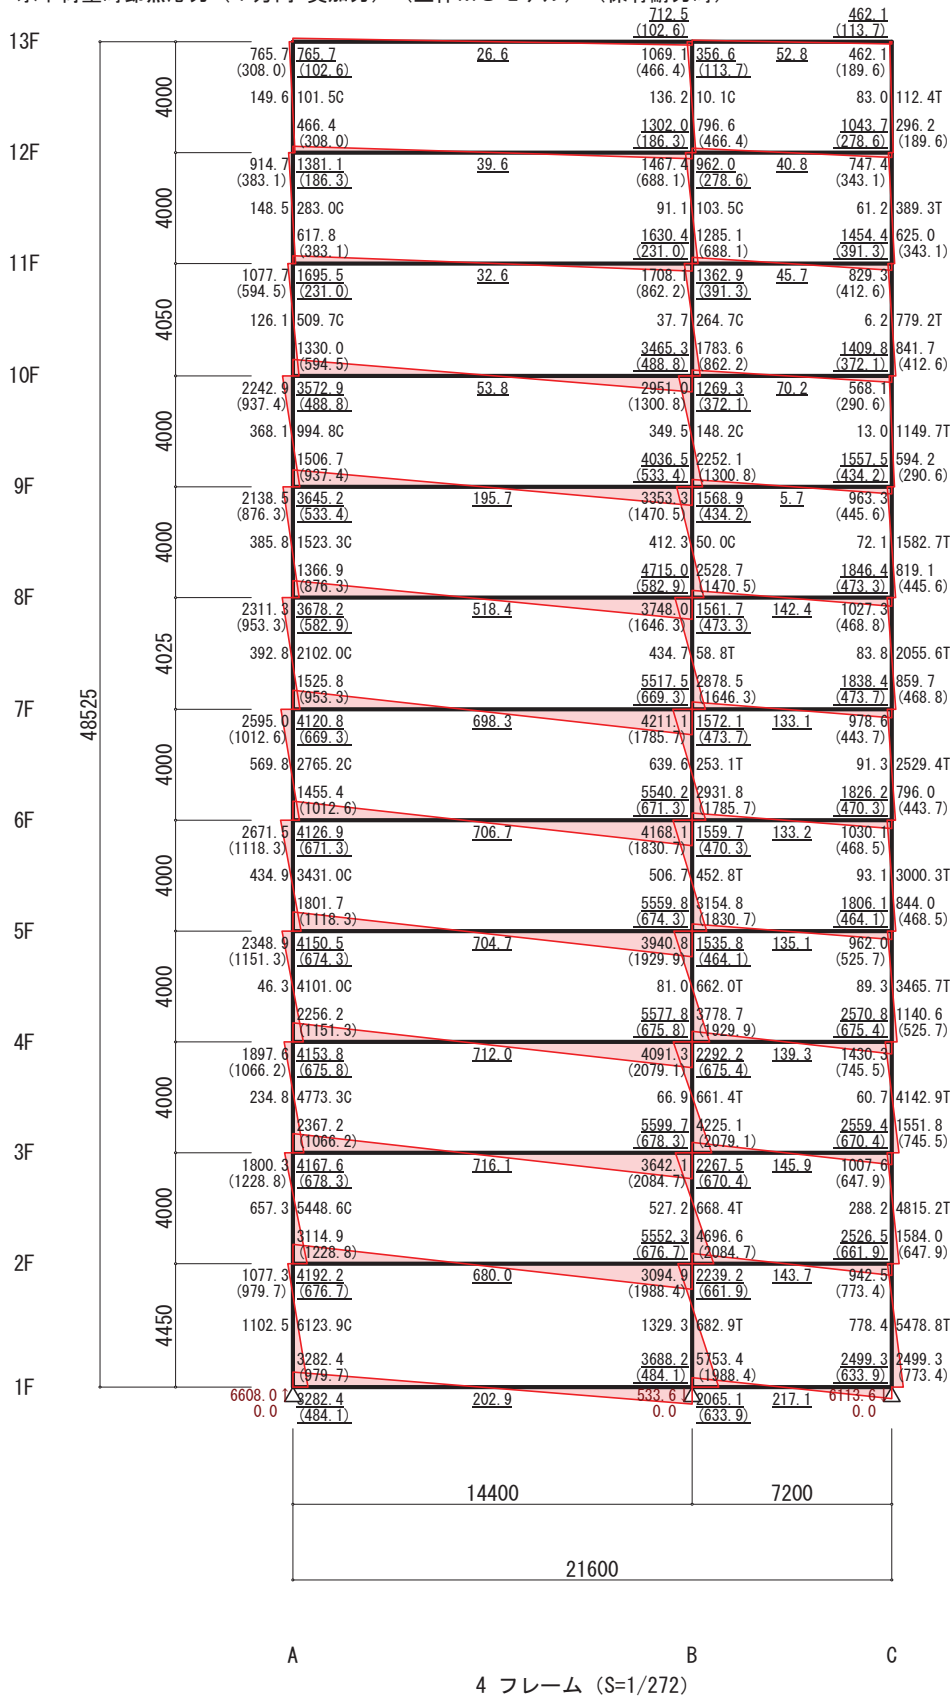


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

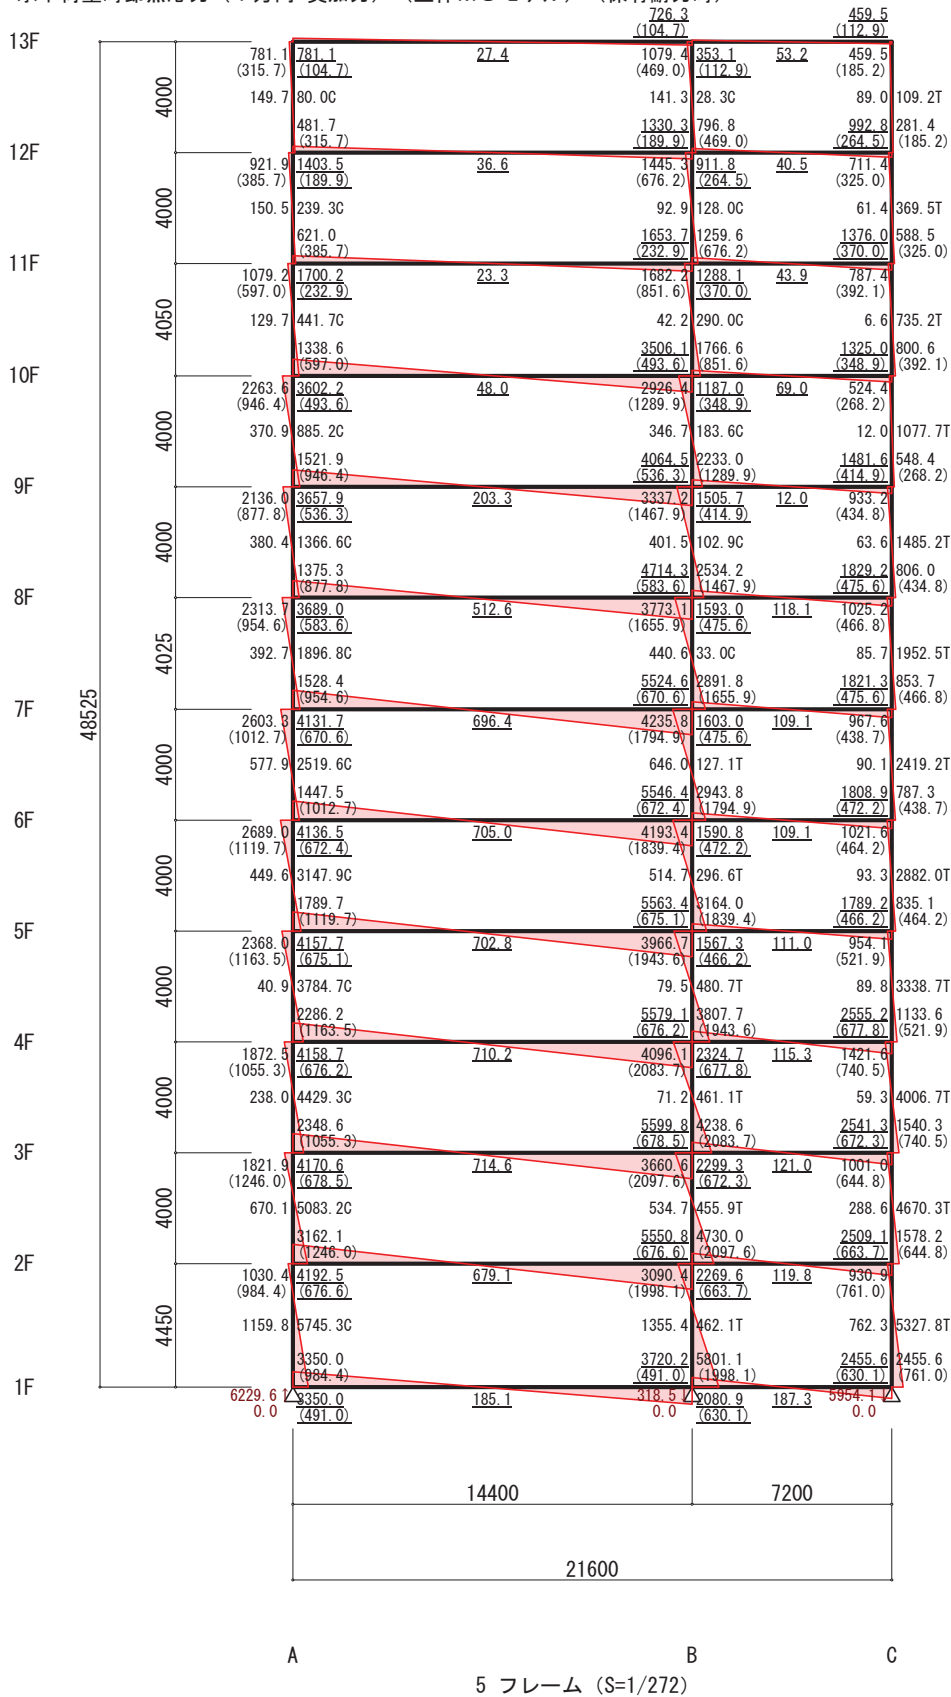


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

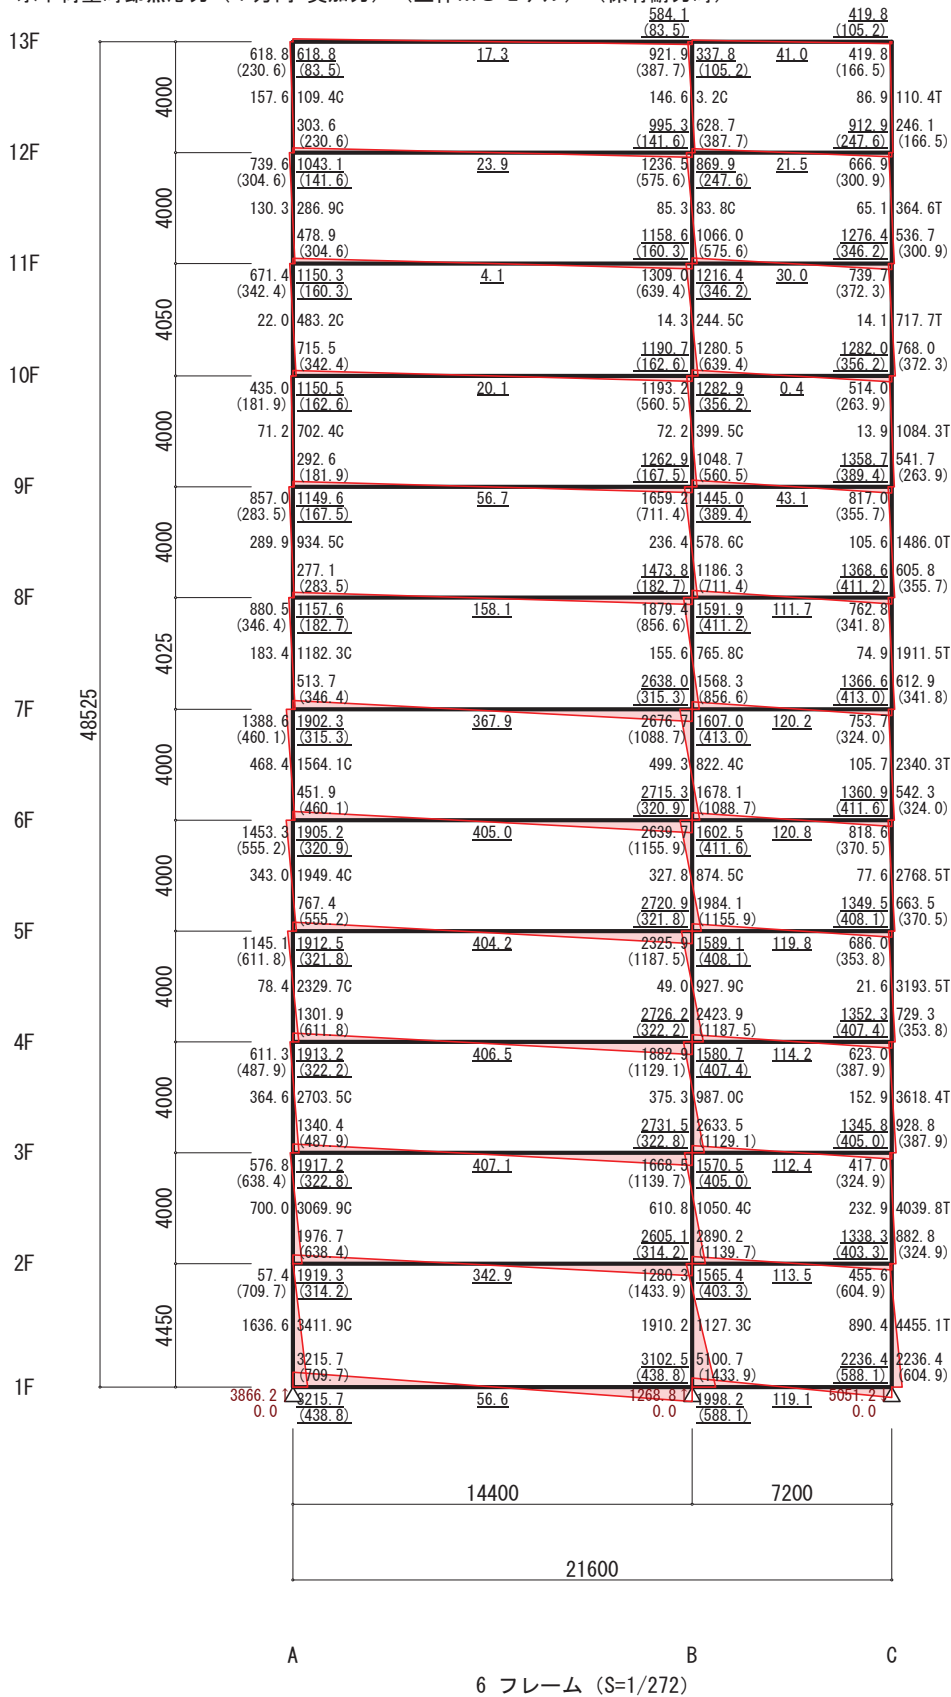


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

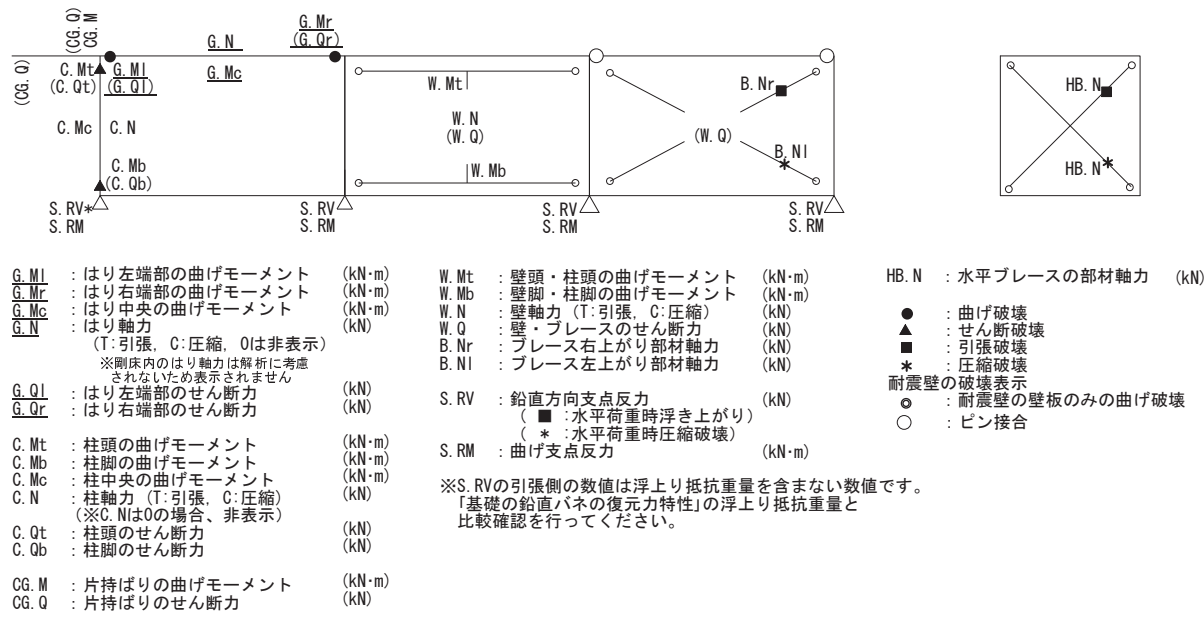

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

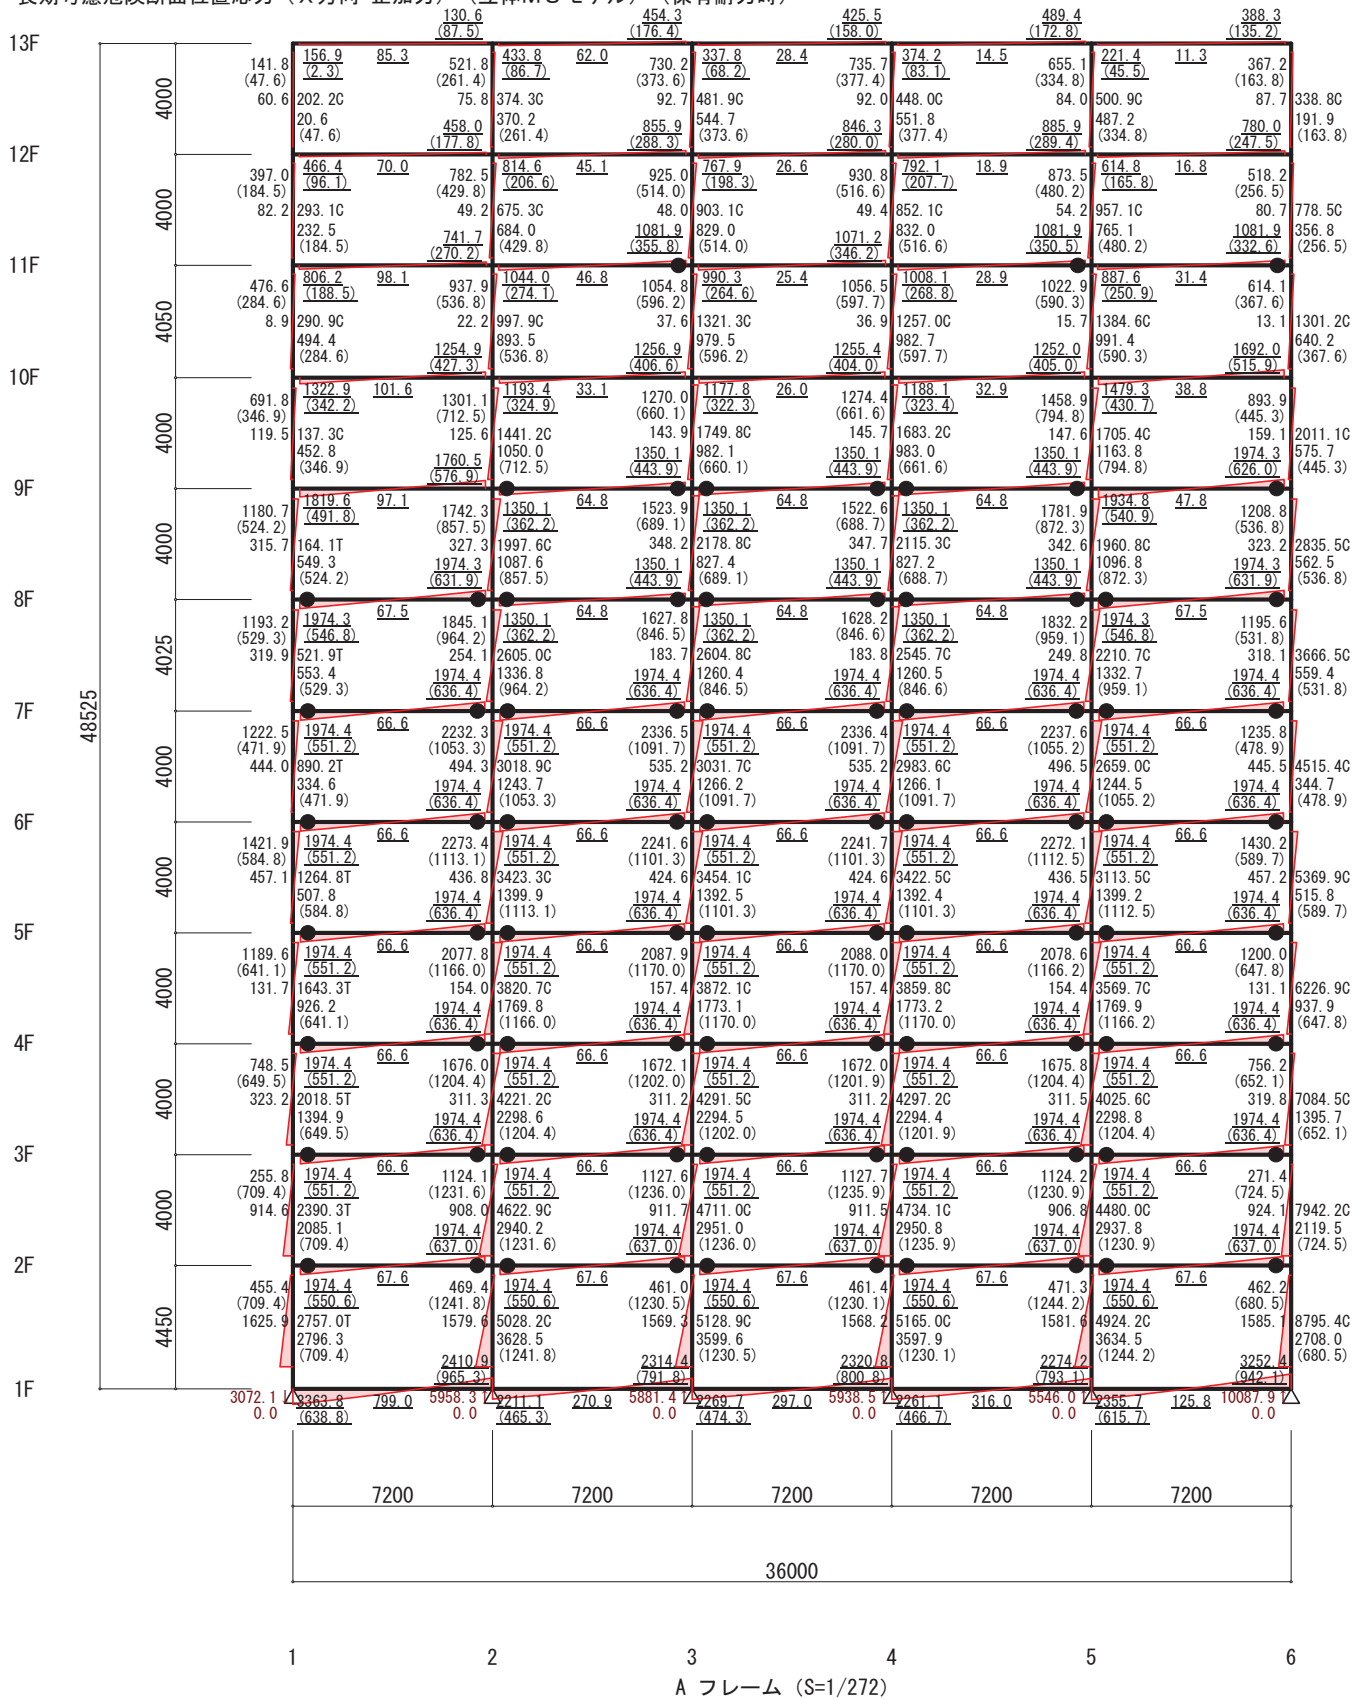


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

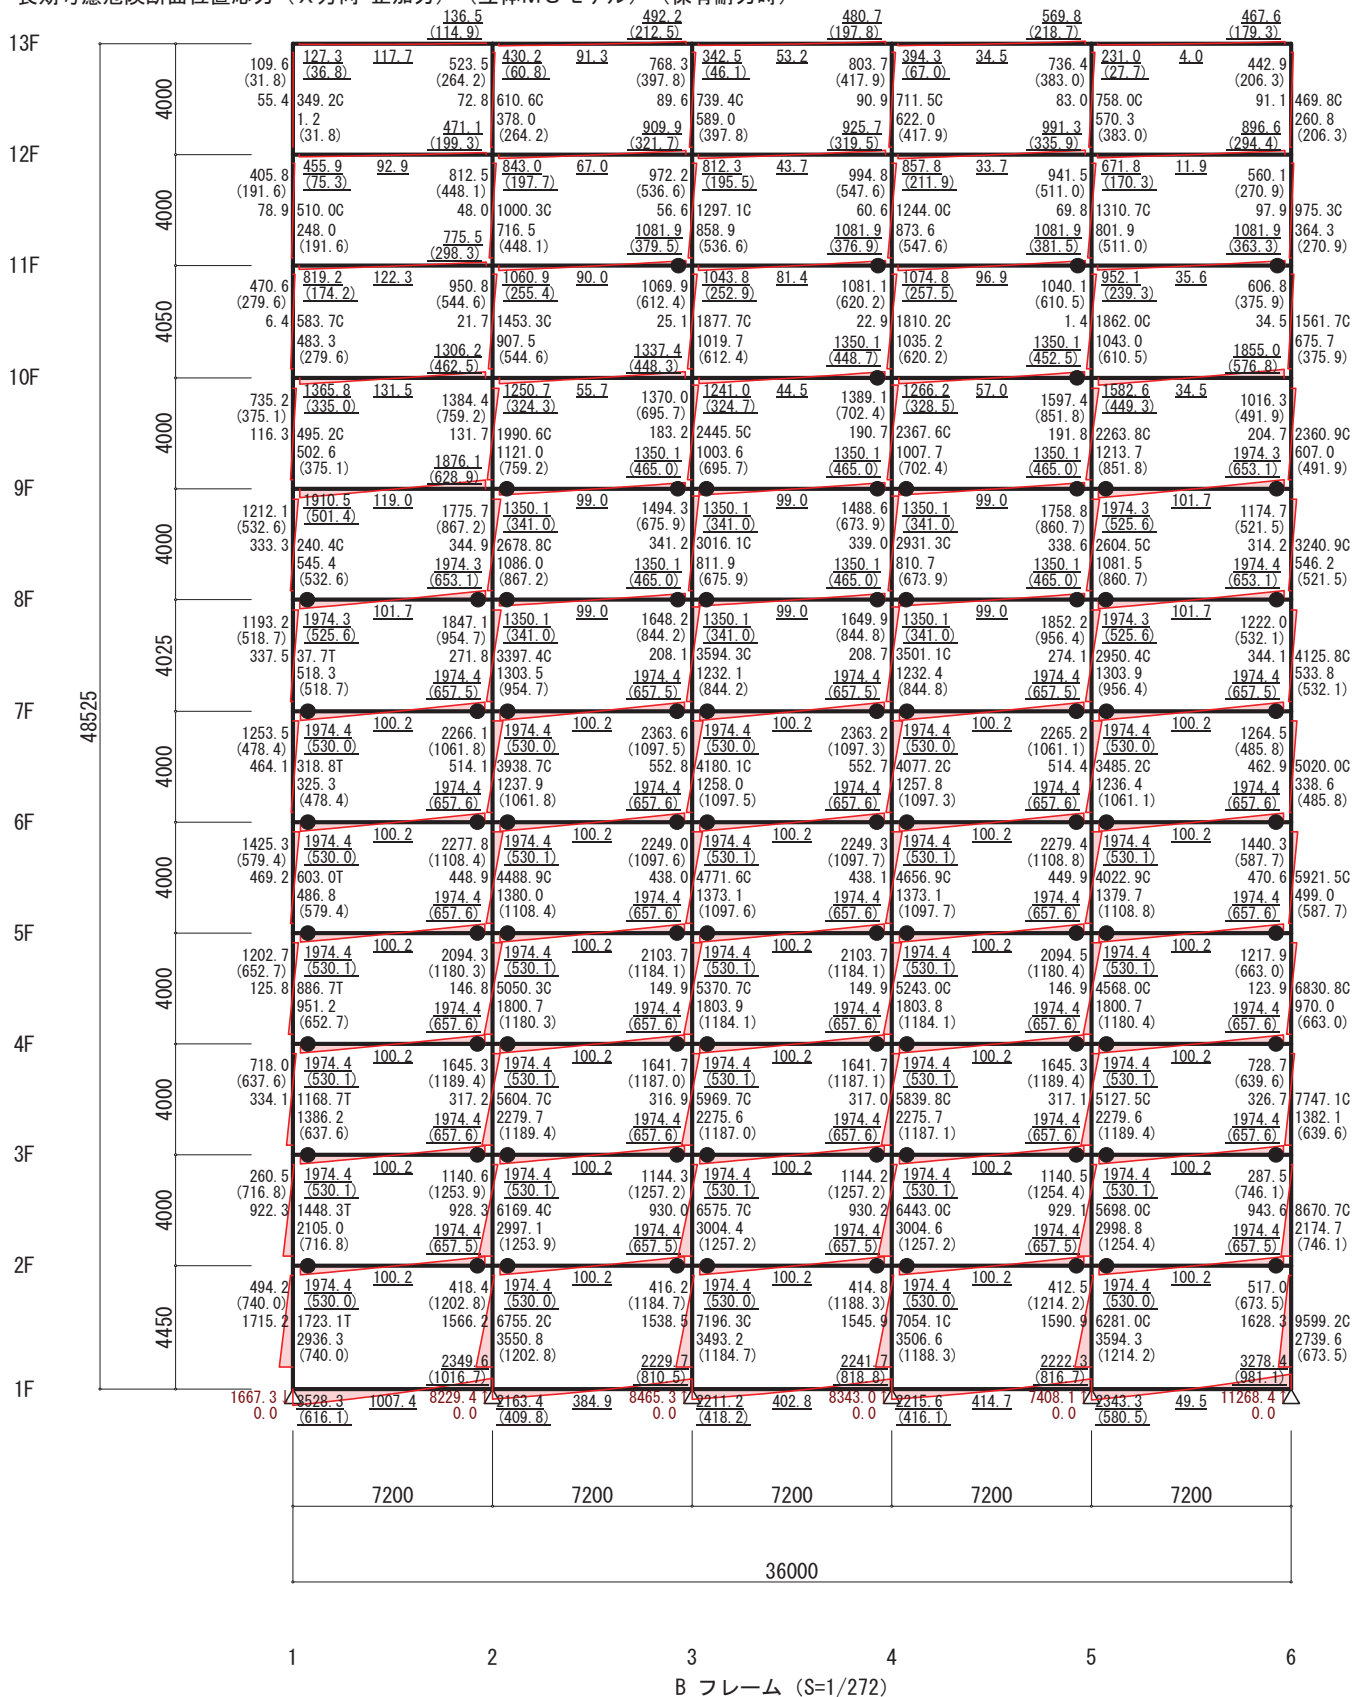


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	48525	4000	148.1 (54.8)	158.2 (6.7)	58.1	359.1 (169.8)	187.4 (21.3)	37.6	447.7 (223.7)	213.2 (27.1)	43.8	522.8 (253.6)	275.1 (52.0)	21.2	466.4 (218.0)	107.3 (10.1)	4.4	256.0 (104.5)	185.9C	
			51.9	63.2C	60.9	214.4C	54.9	206.5C	338.0 (223.7)	590.9 (205.3)	367.9 (253.6)	471.8 (145.8)	500.5 (261.5)	392.0 (111.3)	260.3C	299.1 (218.0)	451.5 (136.8)	72.6	110.9 (104.5)	
12F	4000	4000	274.8 (124.0)	343.0 (86.6)	25.6	490.5 (257.5)	454.5 (97.0)	43.8	602.9 (321.4)	494.2 (113.8)	26.3	584.7 (310.3)	432.5 (120.2)	0.9	500.5 (261.5)	392.0 (111.3)	9.2	308.4 (144.7)	439.4C	
			56.9	73.6C	38.3	425.0C	413.9 (257.5)	38.6	457.5C	525.7 (321.4)	770.0 (257.7)	505.0 (310.3)	593.6 (181.4)	41.3	443.3C	417.9 (261.5)	608.1 (182.3)	54.2	200.0 (144.7)	
11F	4050	4050	321.3 (192.3)	529.5 (138.0)	37.3	625.9 (368.5)	630.4 (148.8)	43.5	739.0 (433.1)	671.4 (166.2)	25.3	724.1 (426.8)	552.8 (155.8)	0.1	635.7 (377.3)	544.7 (156.7)	11.2	359.4 (212.4)	728.6C	
			16.3	21.3C	21.2	616.4C	668.4 (368.5)	21.5	689.4C	782.1 (433.1)	976.6 (320.2)	774.9 (426.8)	807.2 (245.7)	26.8	599.1C	689.3 (377.3)	807.2 (238.6)	13.5	386.4 (212.4)	
10F	4000	4000	336.5 (172.0)	758.6 (197.7)	61.5	707.7 (398.7)	834.0 (205.3)	53.0	823.1 (465.5)	882.3 (226.5)	29.3	818.3 (461.3)	769.2 (217.9)	3.4	705.0 (387.5)	720.4 (210.7)	21.0	352.5 (178.3)	1077.3C	
			43.0	85.0T	27.5	829.1C	652.6 (398.7)	29.0	931.8C	765.0 (465.5)	1181.1 (379.5)	755.5 (461.3)	807.2 (251.3)	43.9	617.2 (387.5)	807.2 (251.3)	807.2 (251.3)	48.3	256.0 (178.3)	
9F	4000	4000	489.3 (213.0)	807.2 (222.2)	26.8	1002.8 (535.2)	1025.0 (262.0)	51.1	1191.8 (671.7)	1080.8 (285.7)	26.3	1057.0 (556.0)	807.2 (223.5)	22.3	853.9 (426.6)	807.2 (223.5)	22.3	487.4 (212.9)	1437.0C	
			125.9	210.5T	89.7	1014.7C	1014.7C	45.9	1173.4C	1100.0 (671.7)	1350.1 (444.0)	840.2 (556.0)	807.2 (251.3)	126.1	945.1C	601.8 (426.6)	807.2 (251.3)	124.3	238.9 (212.9)	
8F	4025	4025	487.7 (218.7)	807.2 (223.5)	22.3	1126.2 (586.6)	1350.1 (350.2)	76.5	1345.1 (729.1)	1346.3 (349.6)	74.6	1116.1 (583.5)	807.2 (223.5)	22.3	854.8 (434.0)	807.2 (223.5)	22.3	491.4 (220.5)	1790.9C	
			114.6	337.0T	125.4	1111.3C	1111.3C	101.2	1434.6C	1142.7 (729.1)	1350.1 (444.0)	875.0 (583.5)	807.2 (251.3)	114.3	1108.2C	626.1 (434.0)	807.2 (251.3)	115.2	261.0 (220.5)	
7F	4000	4000	470.1 (196.8)	807.2 (223.5)	22.3	1066.7 (548.1)	1350.1 (350.2)	76.5	1293.9 (703.0)	1350.1 (350.2)	76.5	1079.0 (556.5)	807.2 (223.5)	22.3	833.9 (409.3)	807.2 (223.5)	22.3	472.1 (198.0)	2133.3C	
			134.4	451.9T	131.7	1212.7C	1212.7C	94.5	1696.8C	1104.9 (703.0)	1350.1 (444.0)	819.6 (556.5)	807.2 (251.3)	135.6	1263.4C	562.8 (409.3)	807.2 (251.3)	134.2	203.6 (198.0)	
6F	4000	4000	526.8 (230.5)	807.2 (223.5)	22.3	1141.1 (594.9)	1350.1 (350.2)	76.5	1333.0 (735.8)	1350.1 (350.2)	76.5	1134.6 (595.4)	807.2 (223.5)	22.3	896.3 (449.8)	807.2 (223.5)	22.3	529.3 (231.9)	2463.3C	
			133.6	557.2T	126.1	1315.1C	1315.1C	77.8	1958.2C	1177.4 (735.8)	1350.2 (444.0)	896.8 (595.4)	807.2 (251.3)	129.0	1409.9C	638.3 (449.8)	807.2 (251.3)	133.7	261.8 (231.9)	
5F	4000	4000	454.9 (238.3)	807.2 (223.5)	22.3	1045.2 (570.2)	1350.2 (350.2)	76.5	1259.1 (693.9)	1350.2 (350.2)	76.5	1049.1 (573.5)	807.2 (223.5)	22.3	809.6 (437.3)	807.2 (223.5)	22.3	457.4 (239.8)	2783.2C	
			48.4	659.1T	72.4	1413.4C	1413.4C	75.2	2216.3C	1108.7 (693.9)	1350.2 (446.9)	907.8 (573.5)	807.2 (253.1)	63.6	1547.2C	682.5 (437.3)	807.2 (253.1)	48.3	360.7 (239.8)	
4F	4000	4000	349.7 (281.2)	807.2 (225.3)	22.0	1036.9 (660.5)	1350.2 (353.2)	75.4	1333.9 (818.8)	1350.2 (353.2)	75.4	1042.5 (660.9)	807.2 (225.3)	22.0	764.7 (512.0)	807.2 (225.3)	22.0	352.3 (282.2)	3102.9C	
			130.1	761.8T	89.9	1523.5C	1523.5C	62.9	2482.3C	1459.7 (818.8)	1350.2 (446.9)	1212.5 (660.9)	807.2 (253.1)	108.8	1679.6C	982.4 (512.0)	807.2 (253.1)	129.1	610.5 (282.2)	
3F	4000	4000	92.5 (240.1)	807.2 (225.3)	22.0	699.3 (617.4)	1350.2 (353.2)	75.4	949.2 (776.7)	1350.2 (353.2)	75.4	713.8 (633.5)	807.2 (225.3)	22.0	451.5 (458.1)	807.2 (225.3)	22.0	96.7 (243.9)	3421.4C	
			317.1	864.2T	354.0	1628.1C	1628.1C	375.8	2747.1C	1700.8 (776.7)	1350.1 (447.6)	1447.6 (633.5)	807.2 (253.7)	330.0	1808.6C	1111.4 (458.1)	807.2 (253.7)	319.3	735.3 (243.9)	
2F	4450	4450	57.3 (438.5)	807.2 (224.6)	23.0	503.6 (701.4)	1350.1 (352.5)	76.4	727.5 (757.3)	1350.1 (352.5)	76.4	482.4 (658.3)	807.2 (224.6)	23.0	302.2 (622.4)	807.2 (224.6)	23.0	58.8 (430.1)	3744.5C	
			805.4	971.3T	693.0	1710.7C	1710.7C	564.4	3001.7C	1856.3 (757.3)	1362.7 (502.7)	1763.9 (658.3)	1254.7 (466.4)	759.7	1937.7C	1821.6 (622.4)	807.2 (253.7)	792.5	1526.3 (430.1)	
1F			1180.8 0.0	1904.3 (305.2)	540.6	2267.0 0.0	1982.3 (165.0)	123.3	3392.5 0.0	1081.2 (176.2)	181.9	3927.5 0.0	927.9 (139.9)	159.2	2211.8 0.0	1064.9 (244.4)	80.1	4368.4 0.0		
			7200			7200			7200			7200			7200			7200		
			36000																	
			1			2			3			4			5			6		
			C フレーム (S=1/272)																	

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

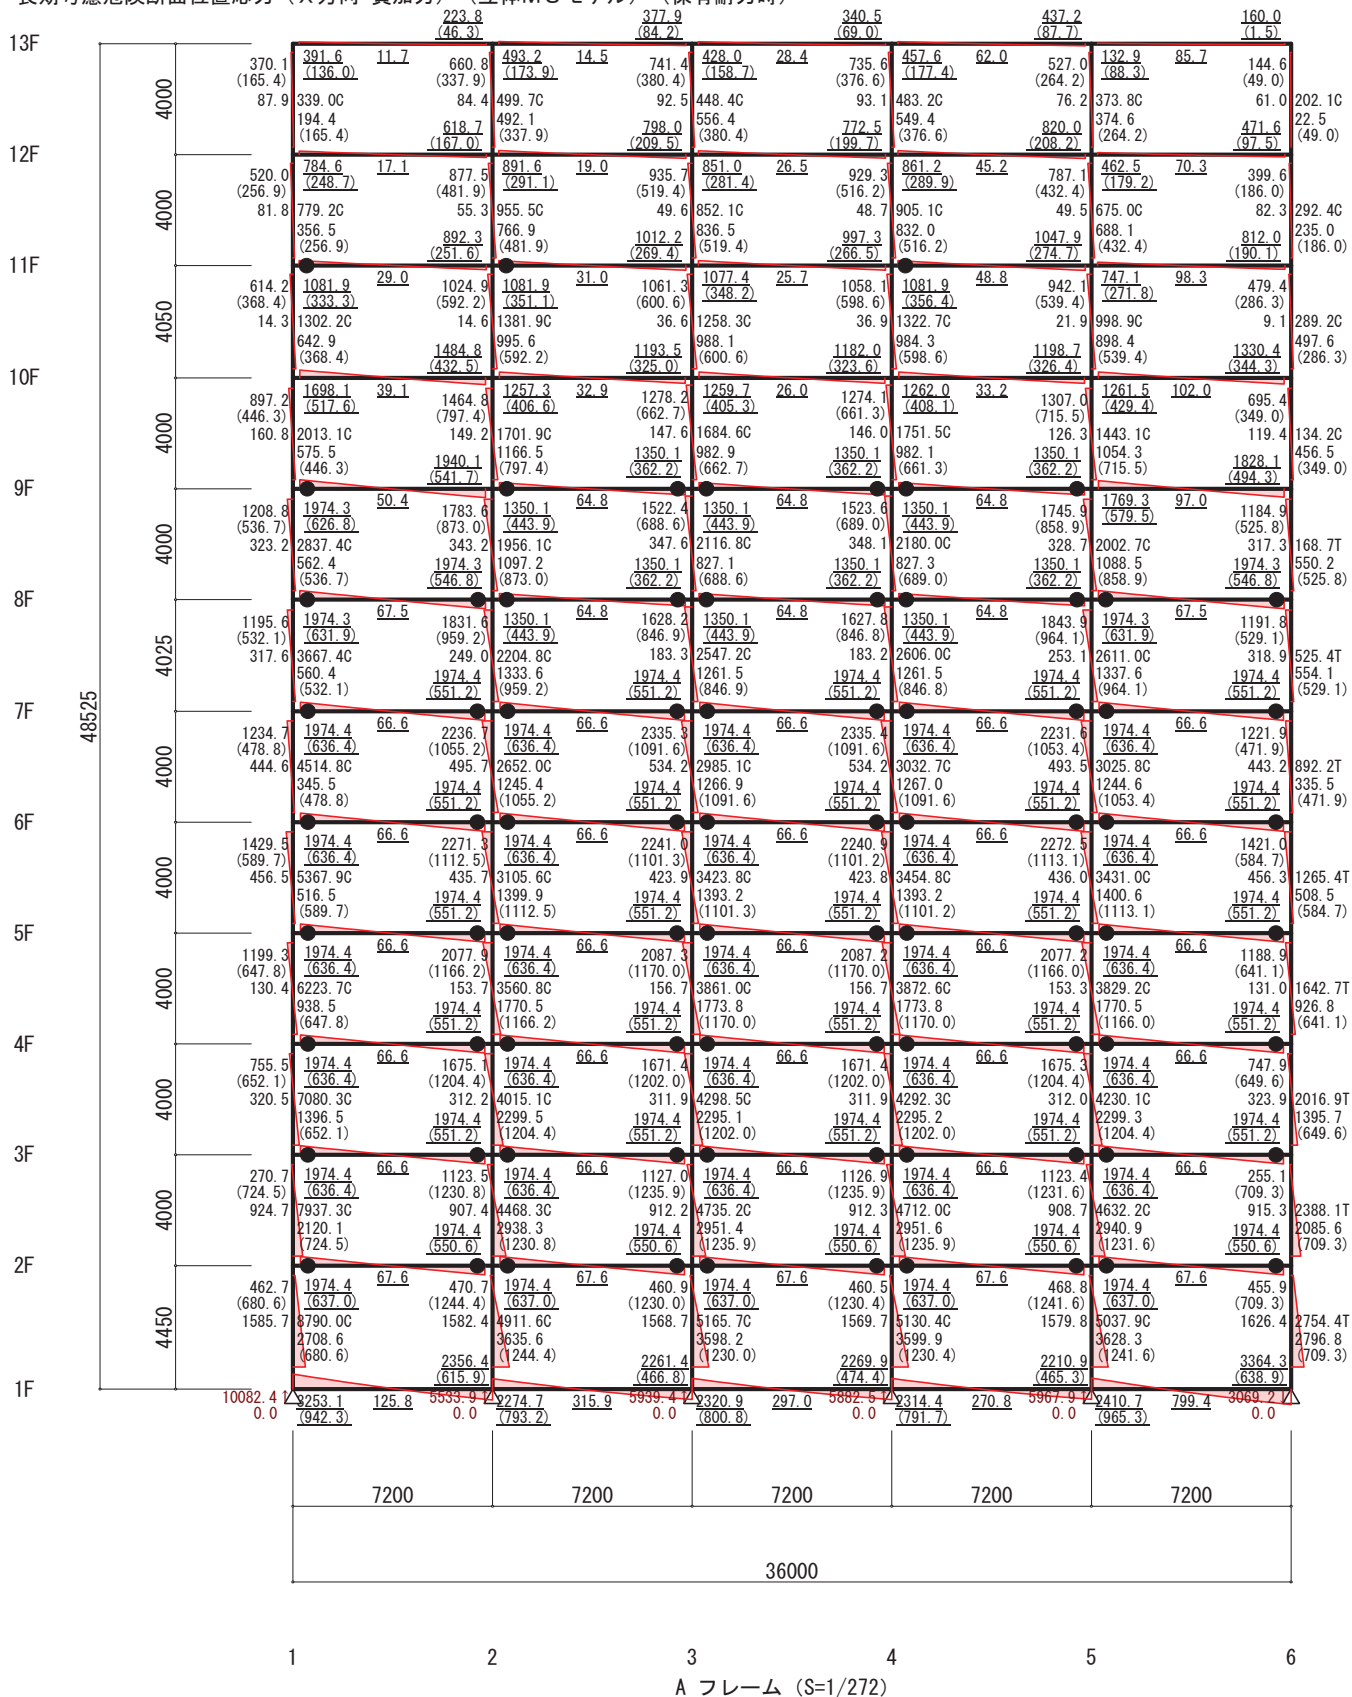


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

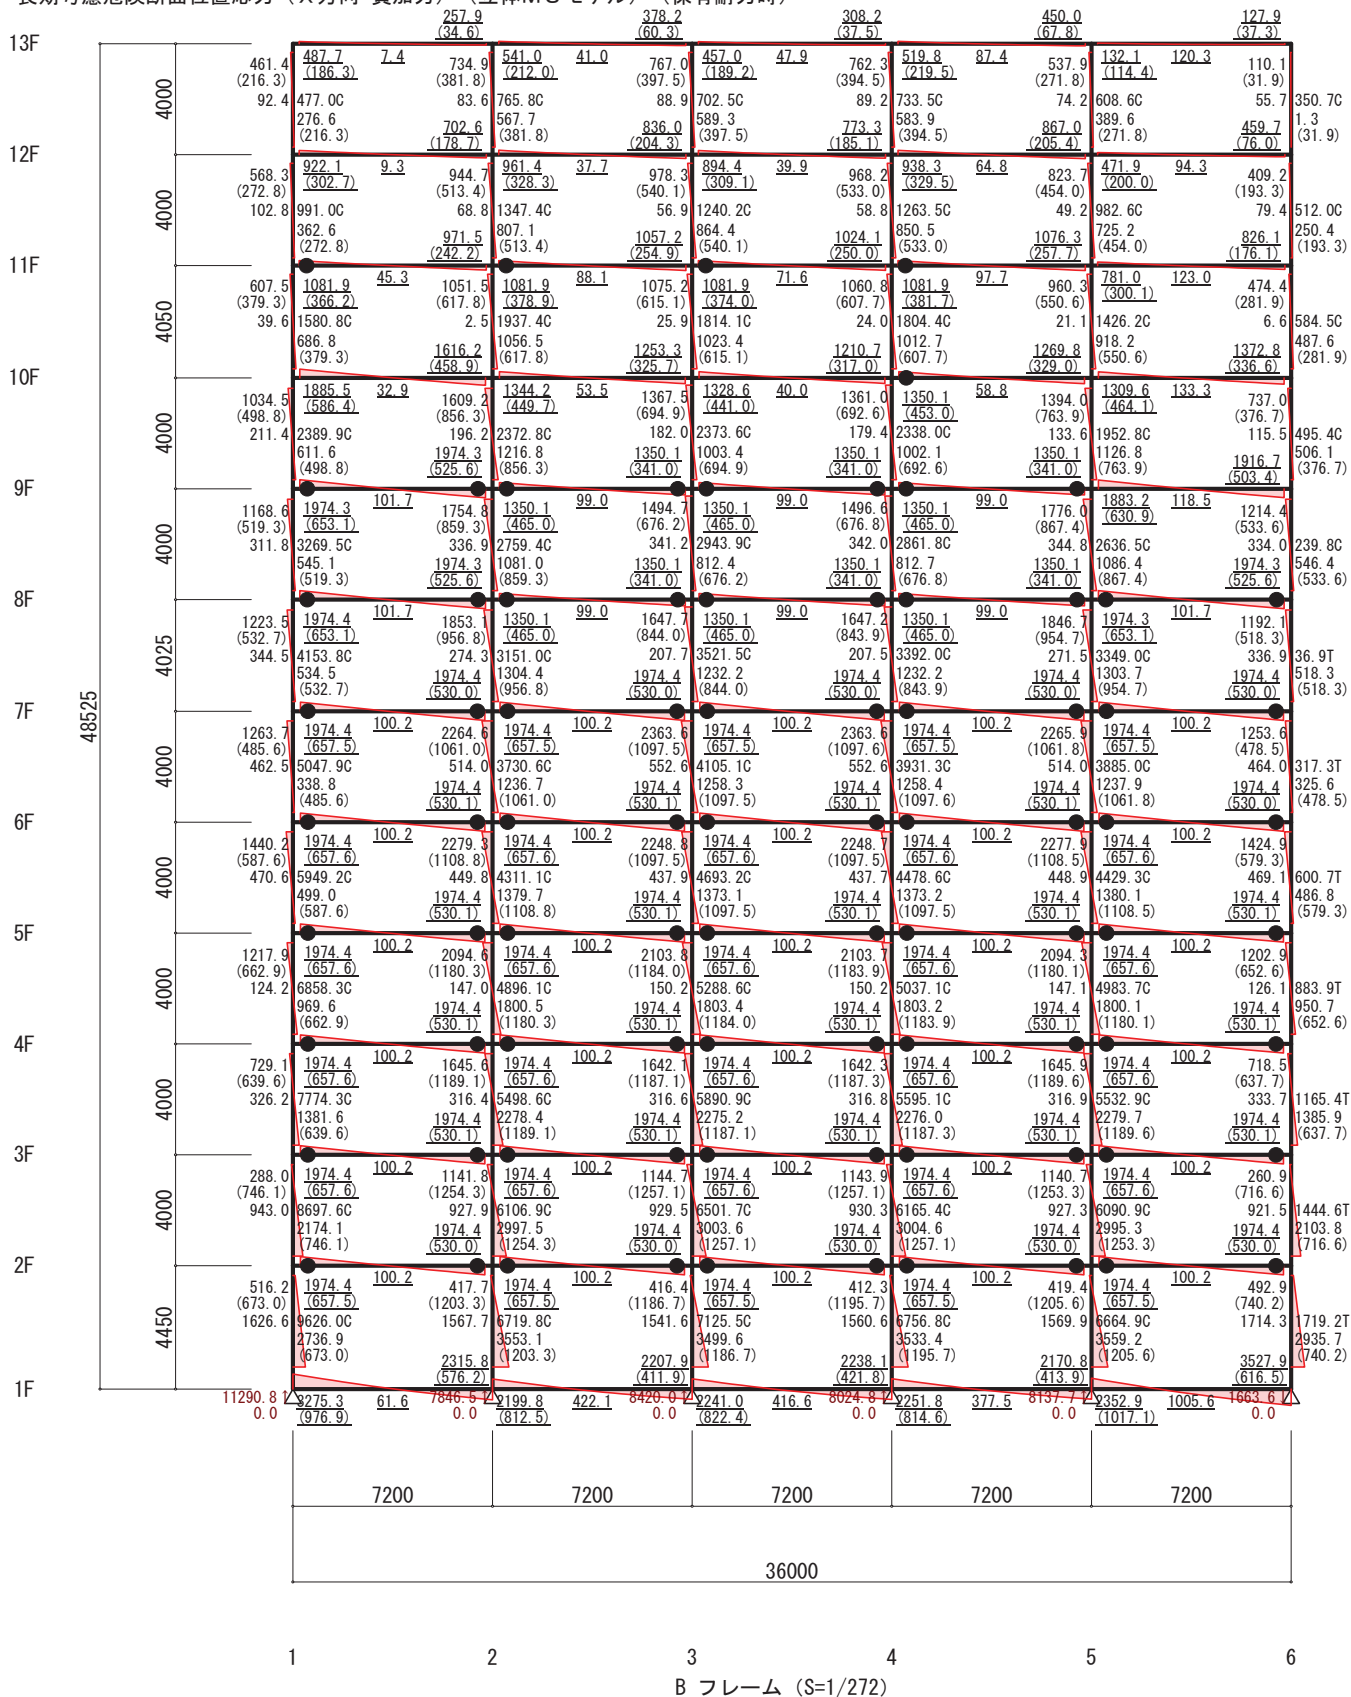


48525	202.5 (33.4)		218.8 (31.1)		127.9 (9.3)		258.4 (43.2)		141.5 (1.8)	
	317.3 (132.9)	83.9	319.1 (148.3)	58.7	357.3 (212.0)	15.0	352.7 (178.5)	48.2	487.0 (212.8)	124.0
4000	321.7 (120.8)	11.8	289.9 (118.5)	35.9	232.8 (96.8)	18.9	332.6 (130.6)	34.3	143.6 (85.7)	70.3
4000	209.6C	63.8	196.2C	53.5	189.8C	76.7	266.6C	76.8	178.8C	47.5
4000	149.4 (132.9)	432.5 (125.3)	345.5 (233.1)	476.3 (107.9)	324.3 (215.2)	441.2 (94.4)	290.5 (209.1)	413.1 (111.2)	236.3 (178.3)	336.8 (85.8)
4000	506.6 (150.9)	16.5	589.7 (311.9)	568.4 (199.4)	595.9 (317.2)	511.8 (185.9)	429.8 (136.7)	455.6 (236.0)	333.6 (111.4)	22.1
4000	477.6C	42.0	419.8C	38.8	442.0C	40.2	485.5C	41.1	337.5C	58.2
4000	201.8 (148.3)	562.3 (159.3)	505.6 (311.9)	657.8 (162.1)	518.3 (317.2)	622.0 (147.2)	431.7 (268.8)	536.0 (147.2)	373.4 (236.0)	528.3 (139.0)
4050	608.1 (184.9)	2.4	718.6 (422.8)	755.3 (253.6)	731.5 (428.5)	690.3 (238.7)	650.4 (384.7)	551.8 (172.7)	589.3 (349.8)	503.7 (164.5)
4050	769.4C	23.9	647.1C	20.8	675.2C	25.1	667.9C	25.0	495.1C	15.6
4050	387.4 (212.0)	757.4 (216.2)	766.3 (422.8)	869.4 (222.7)	773.2 (428.5)	802.9 (199.3)	700.6 (384.7)	760.5 (211.4)	639.3 (349.8)	750.0 (196.0)
4000	807.2 (244.0)	2.6	804.5 (453.9)	963.9 (316.5)	810.4 (458.6)	870.9 (293.0)	729.7 (407.5)	672.8 (376.1)	677.1 (223.8)	58.8
4000	1123.9C	30.2	889.5C	28.0	913.8C	34.5	879.2C	31.3	662.3C	40.9
4000	256.4 (178.5)	807.2 (223.5)	744.1 (453.9)	1062.0 (280.2)	754.4 (458.6)	1022.1 (261.3)	660.7 (407.5)	807.2 (223.5)	610.3 (376.1)	807.2 (223.5)
4000	807.2 (251.3)	22.3	1051.3 (554.0)	1162.1 (374.0)	1184.2 (666.8)	1073.9 (355.1)	998.4 (533.7)	807.2 (251.3)	863.6 (430.2)	807.1 (251.3)
4000	1484.8C	106.1	1180.6C	46.7	1157.2C	88.0	1042.9C	129.7	848.5C	126.3
4000	239.0 (212.8)	807.2 (223.5)	839.1 (554.0)	1335.4 (348.0)	1090.8 (666.8)	1350.1 (350.2)	822.4 (533.7)	807.2 (223.5)	604.2 (430.2)	807.2 (223.5)
4025	807.2 (251.3)	22.3	1117.5 (583.9)	1350.1 (441.8)	1344.7 (728.9)	1350.1 (444.0)	1127.6 (587.2)	807.2 (251.3)	851.5 (432.9)	807.2 (251.3)
4025	1840.4C	121.3	1534.7C	101.1	1416.3C	125.8	1113.8C	113.0	1031.8C	114.4
4025	260.9 (220.5)	807.2 (223.5)	874.9 (583.9)	1350.1 (350.2)	1142.4 (728.9)	1350.1 (350.2)	875.9 (587.2)	807.2 (223.5)	625.4 (432.9)	807.2 (223.5)
4000	807.2 (251.3)	22.3	1078.9 (556.5)	1350.1 (444.0)	1294.3 (702.6)	1350.1 (444.0)	1066.1 (547.6)	807.2 (251.3)	834.9 (409.7)	807.2 (251.3)
4000	2184.4C	129.5	1883.8C	95.7	1669.6C	131.8	1185.0C	135.9	1219.4C	134.5
4000	203.6 (198.1)	807.2 (223.5)	819.9 (556.5)	1350.1 (350.2)	1103.0 (702.6)	1350.1 (350.2)	802.4 (547.6)	807.2 (223.5)	563.1 (409.7)	807.2 (223.5)
4000	807.2 (251.3)	22.3	1134.2 (595.5)	1350.1 (444.0)	1335.1 (735.7)	1350.1 (444.0)	1142.1 (595.2)	807.2 (251.3)	895.9 (449.6)	807.2 (251.3)
4000	2516.0C	118.3	2226.2C	79.9	1918.					


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

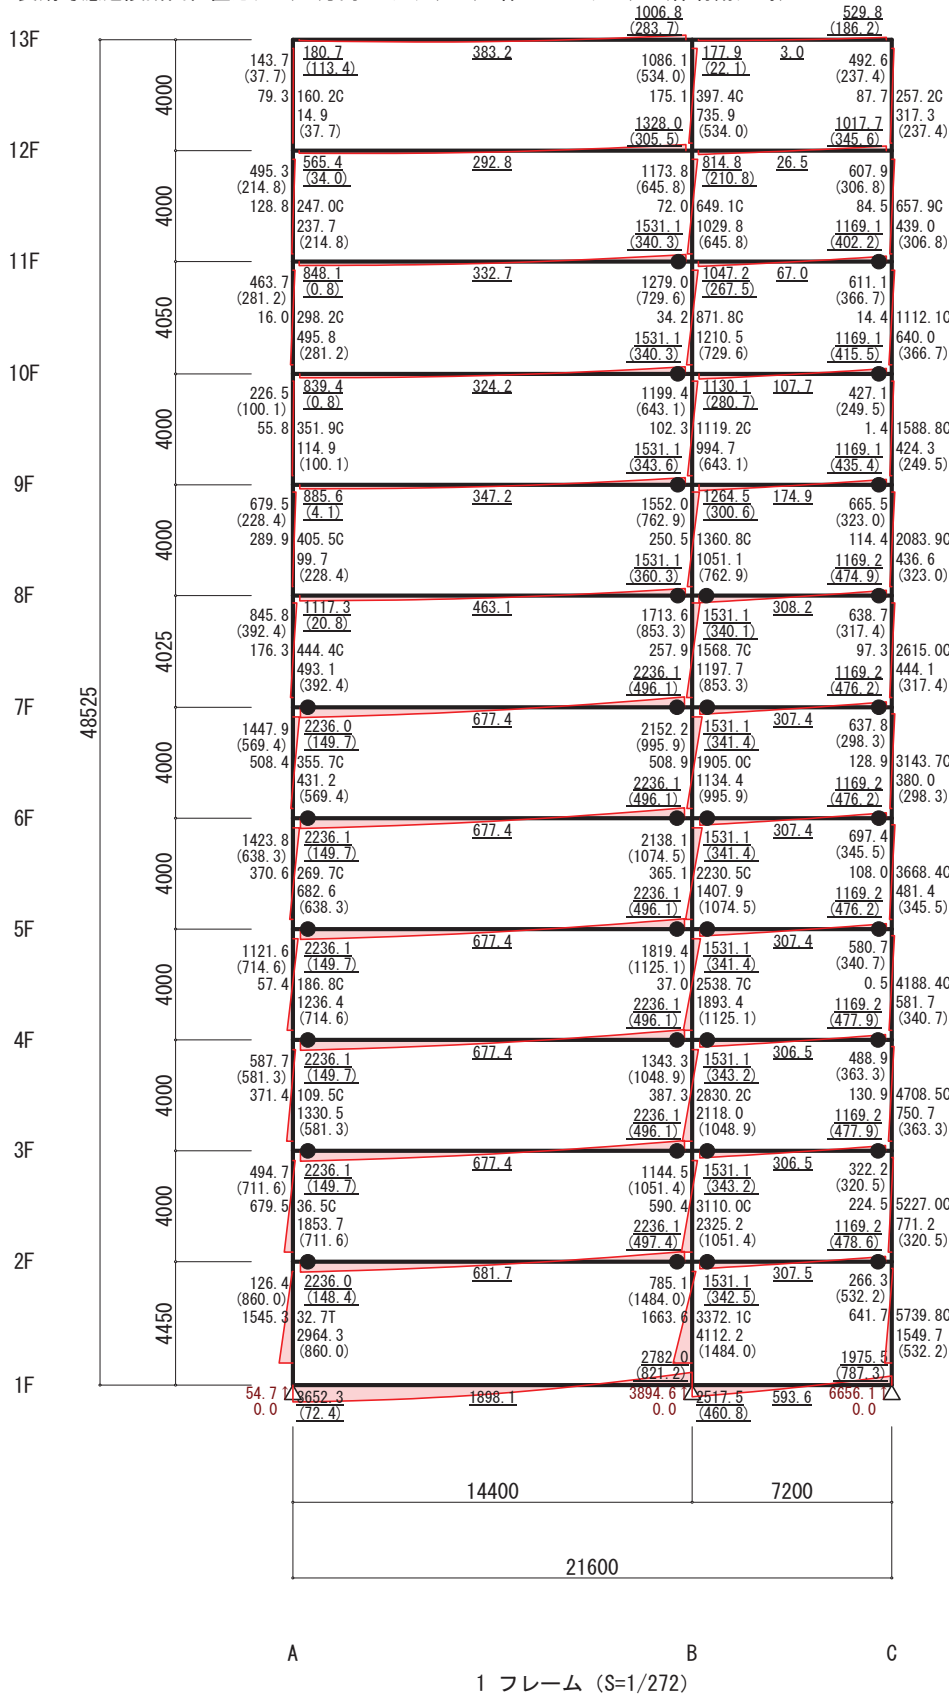

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

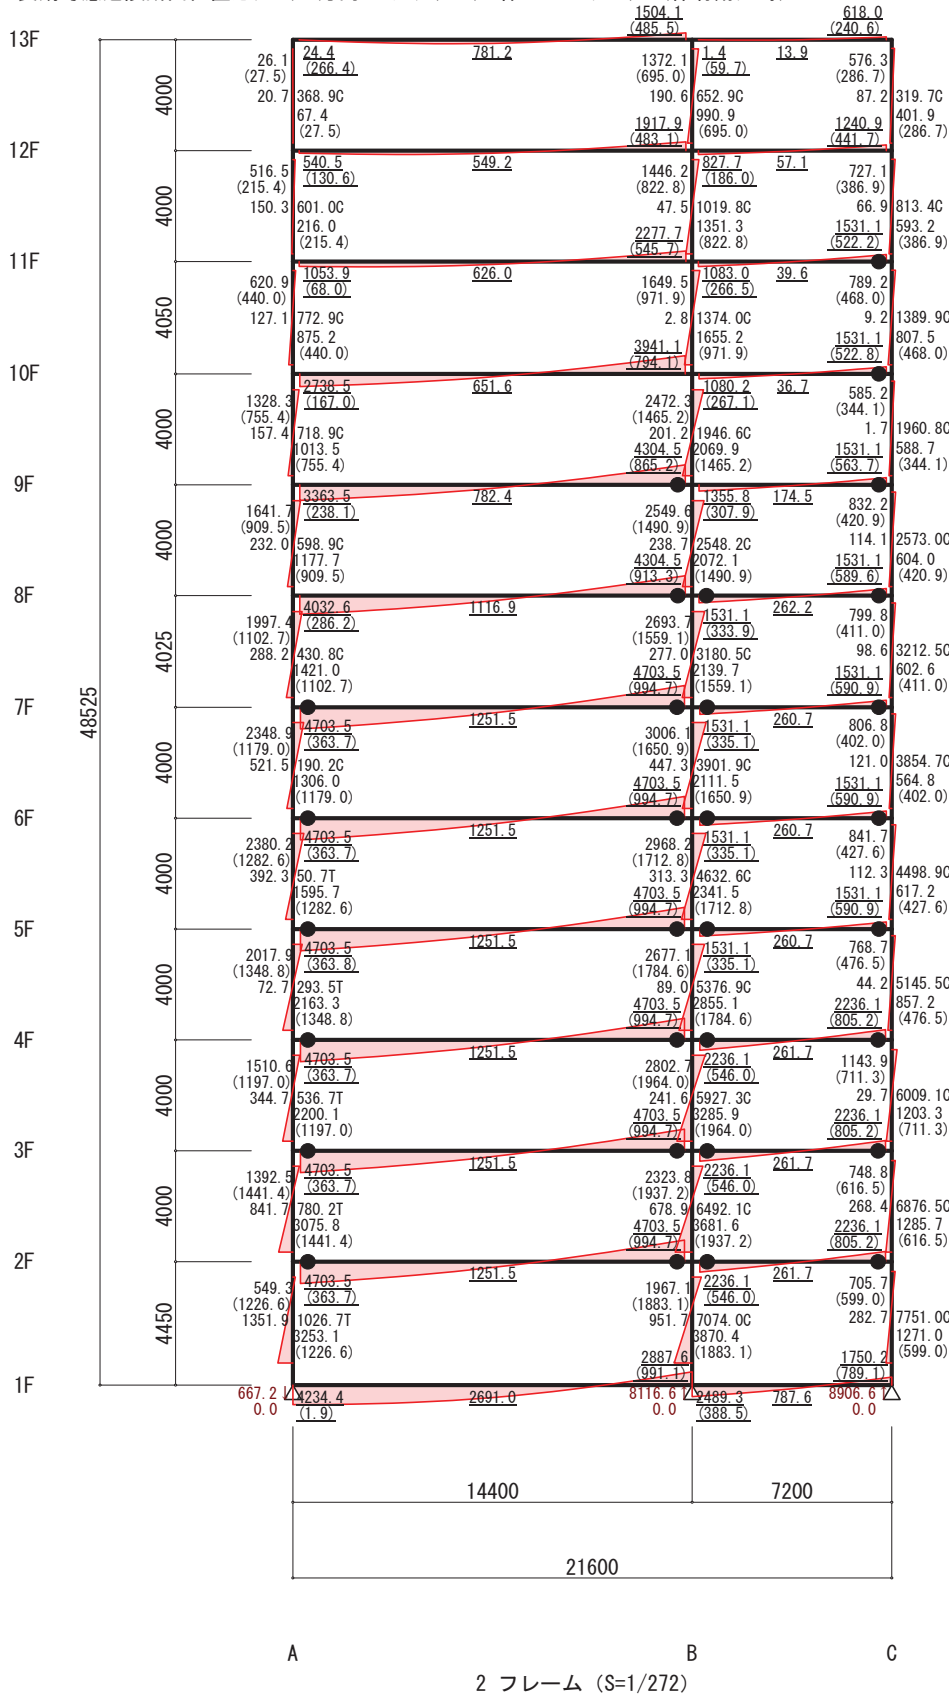


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

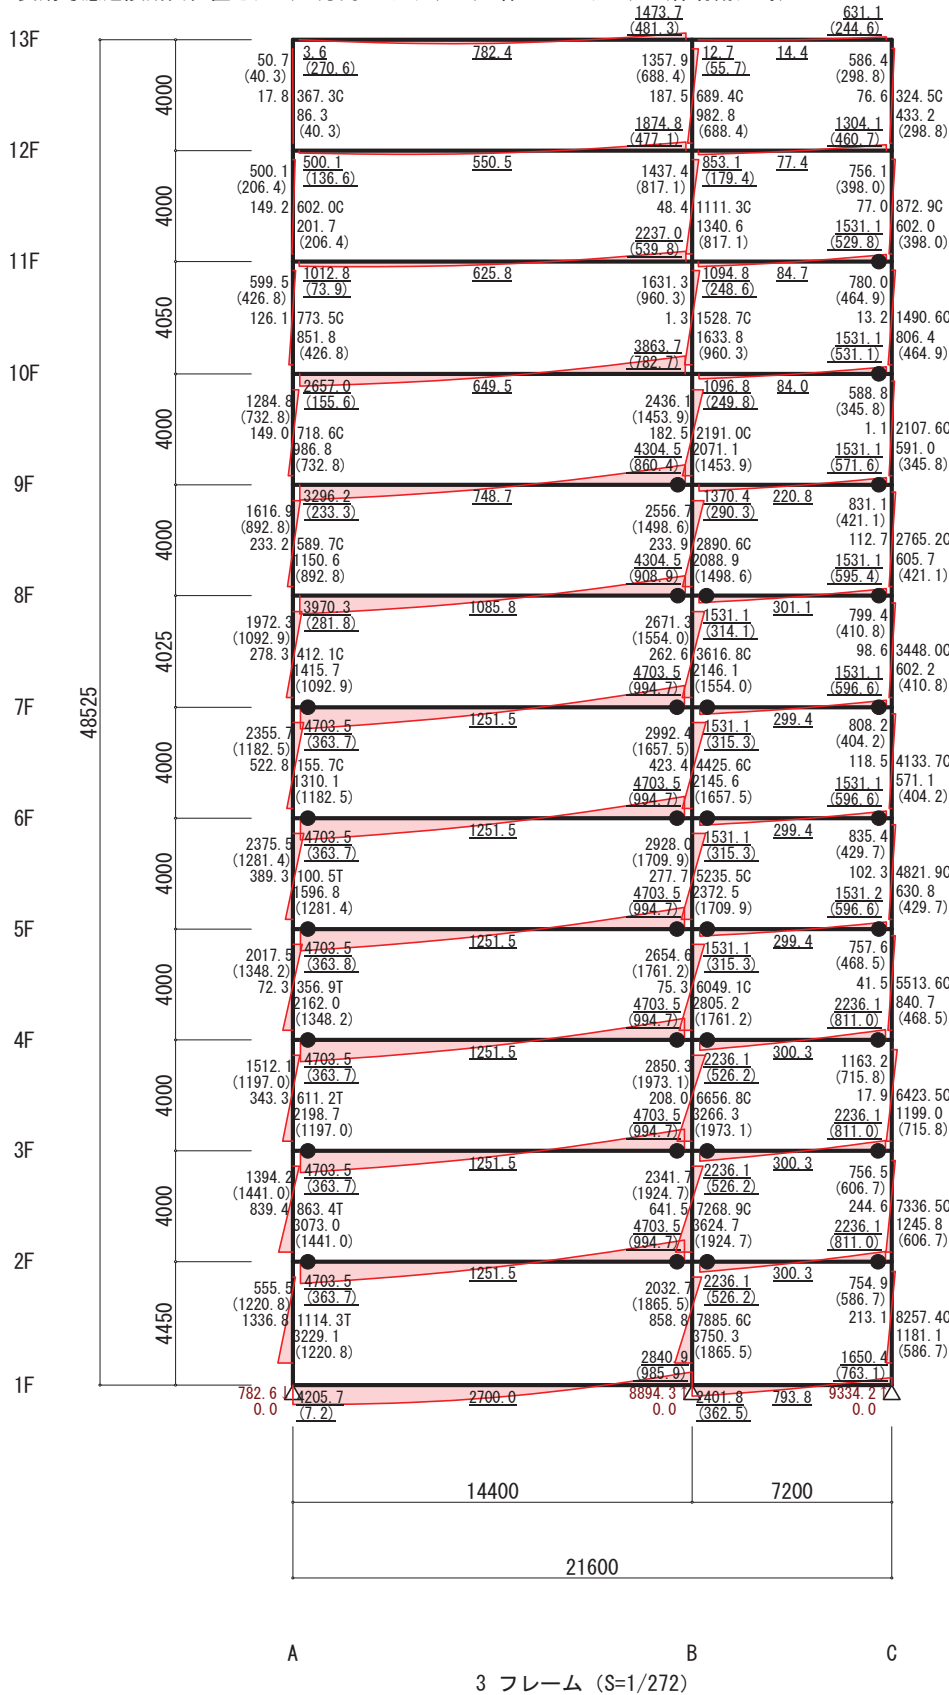


[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

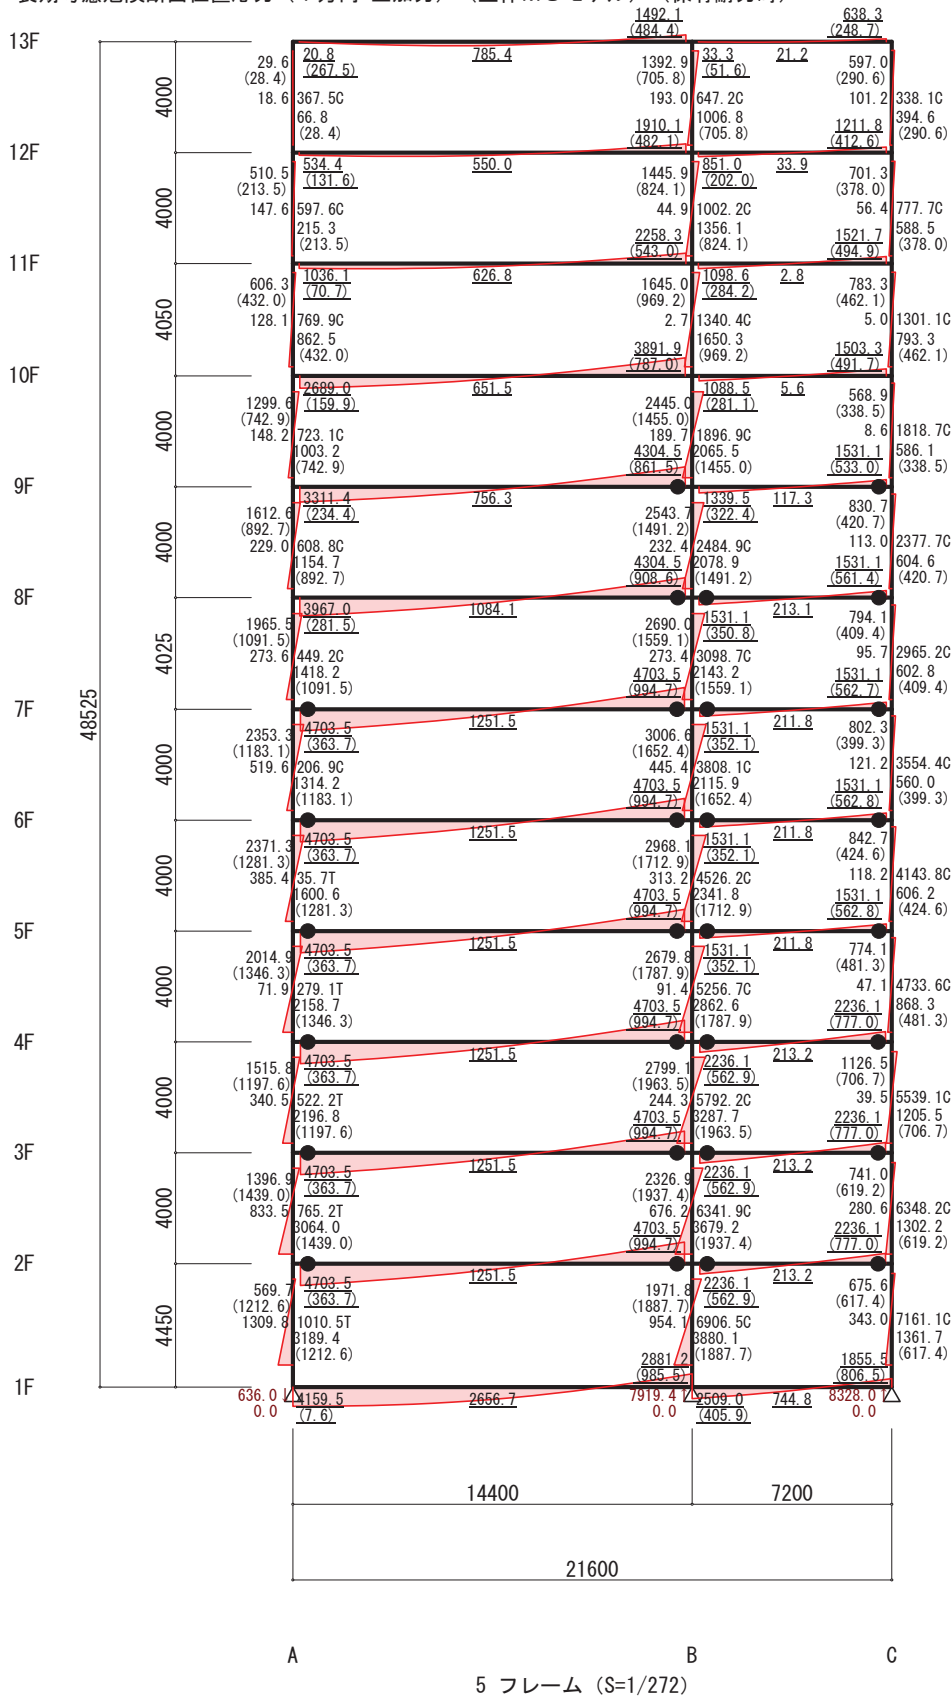


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

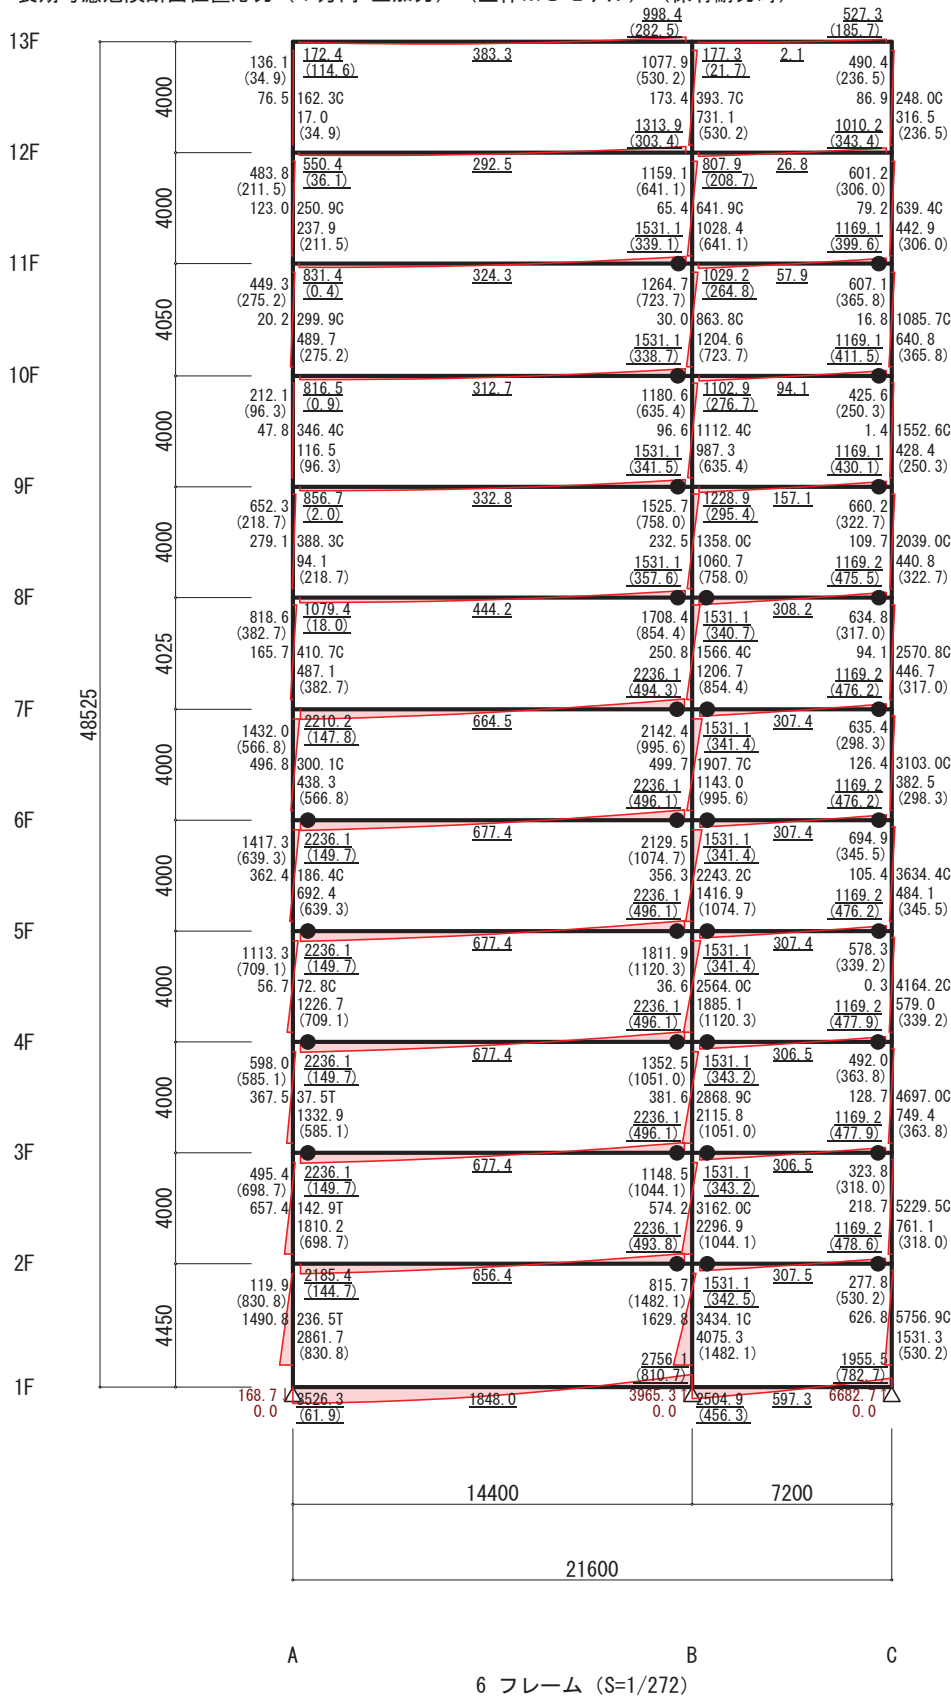


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

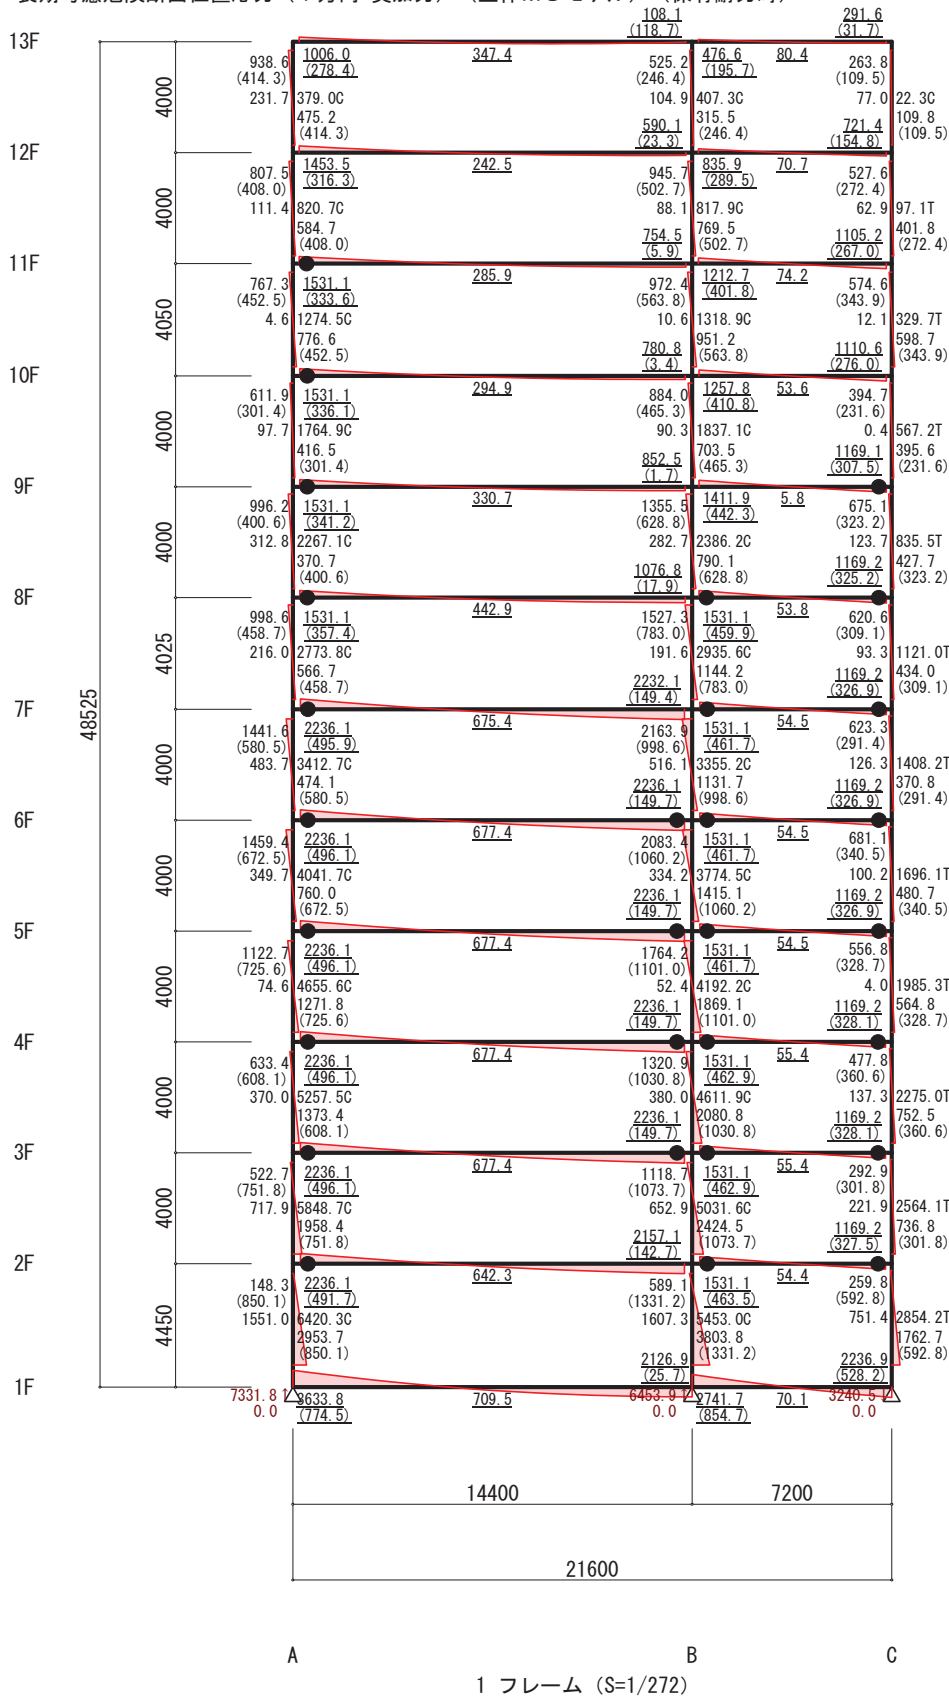


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

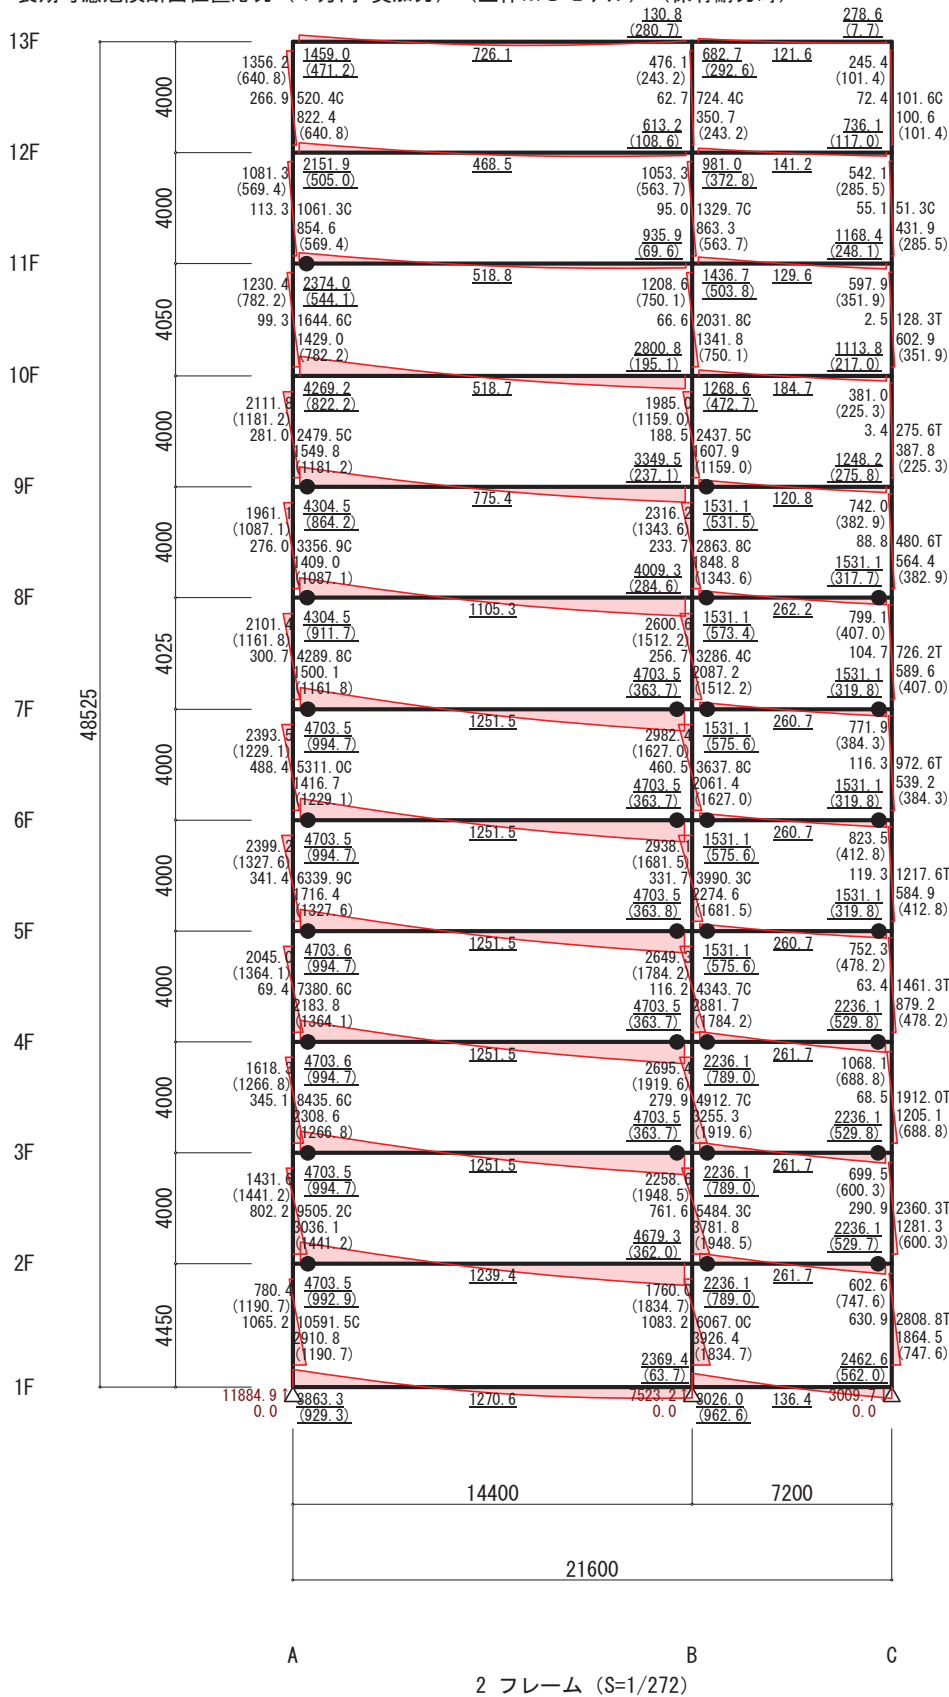

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

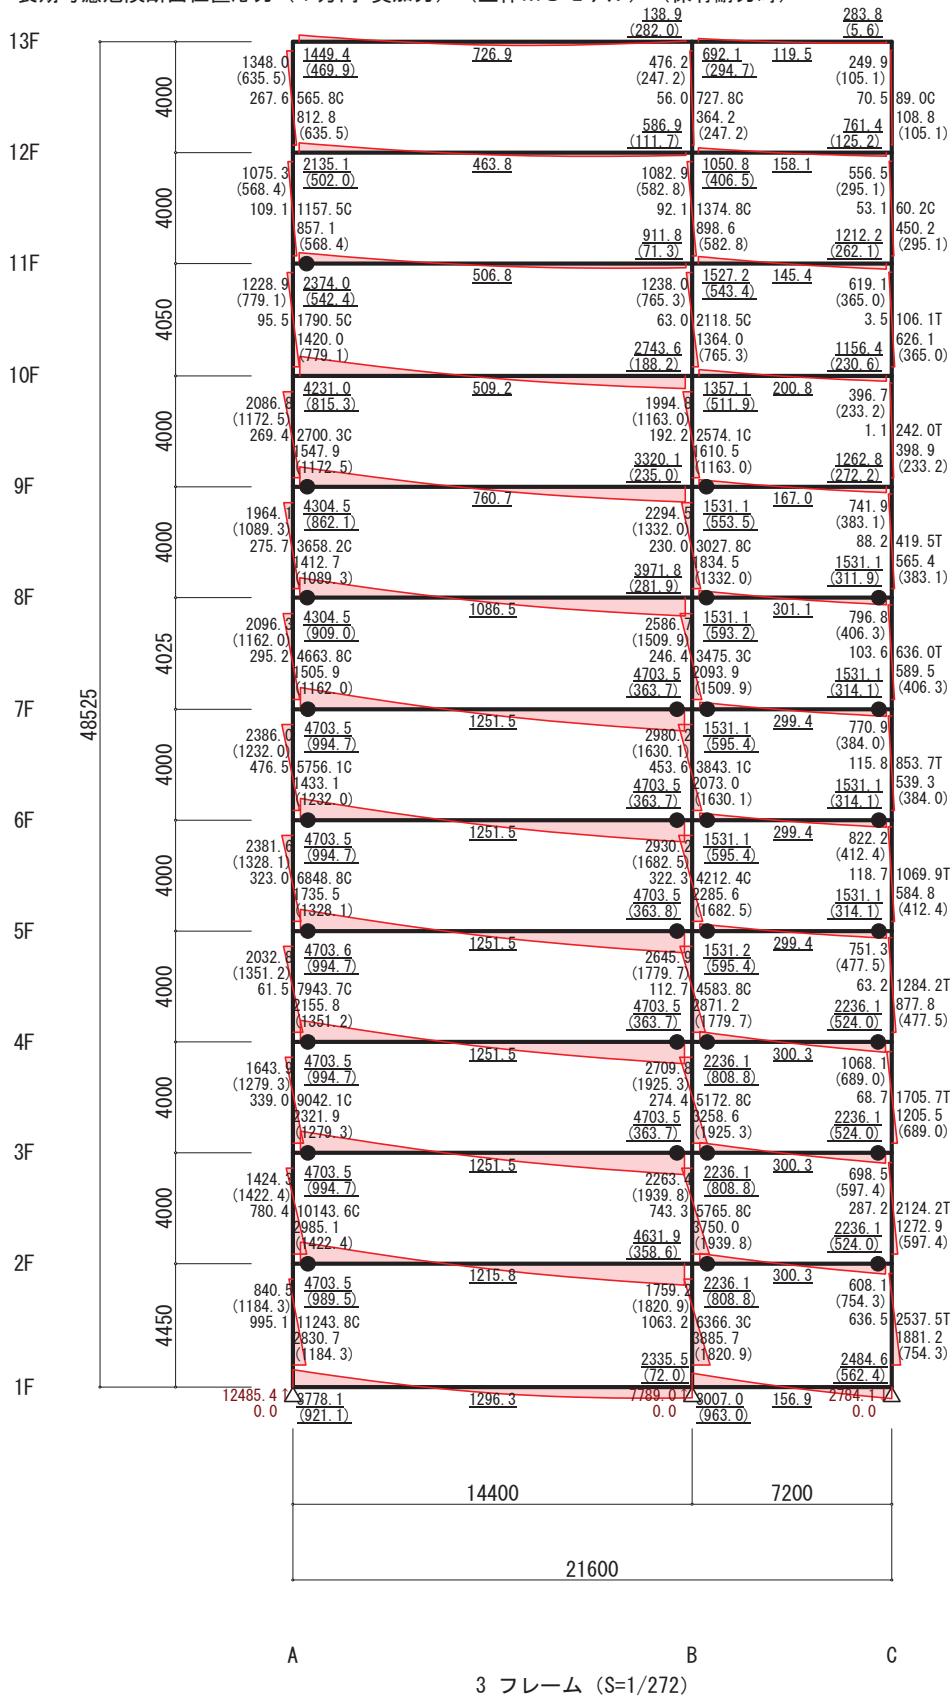

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

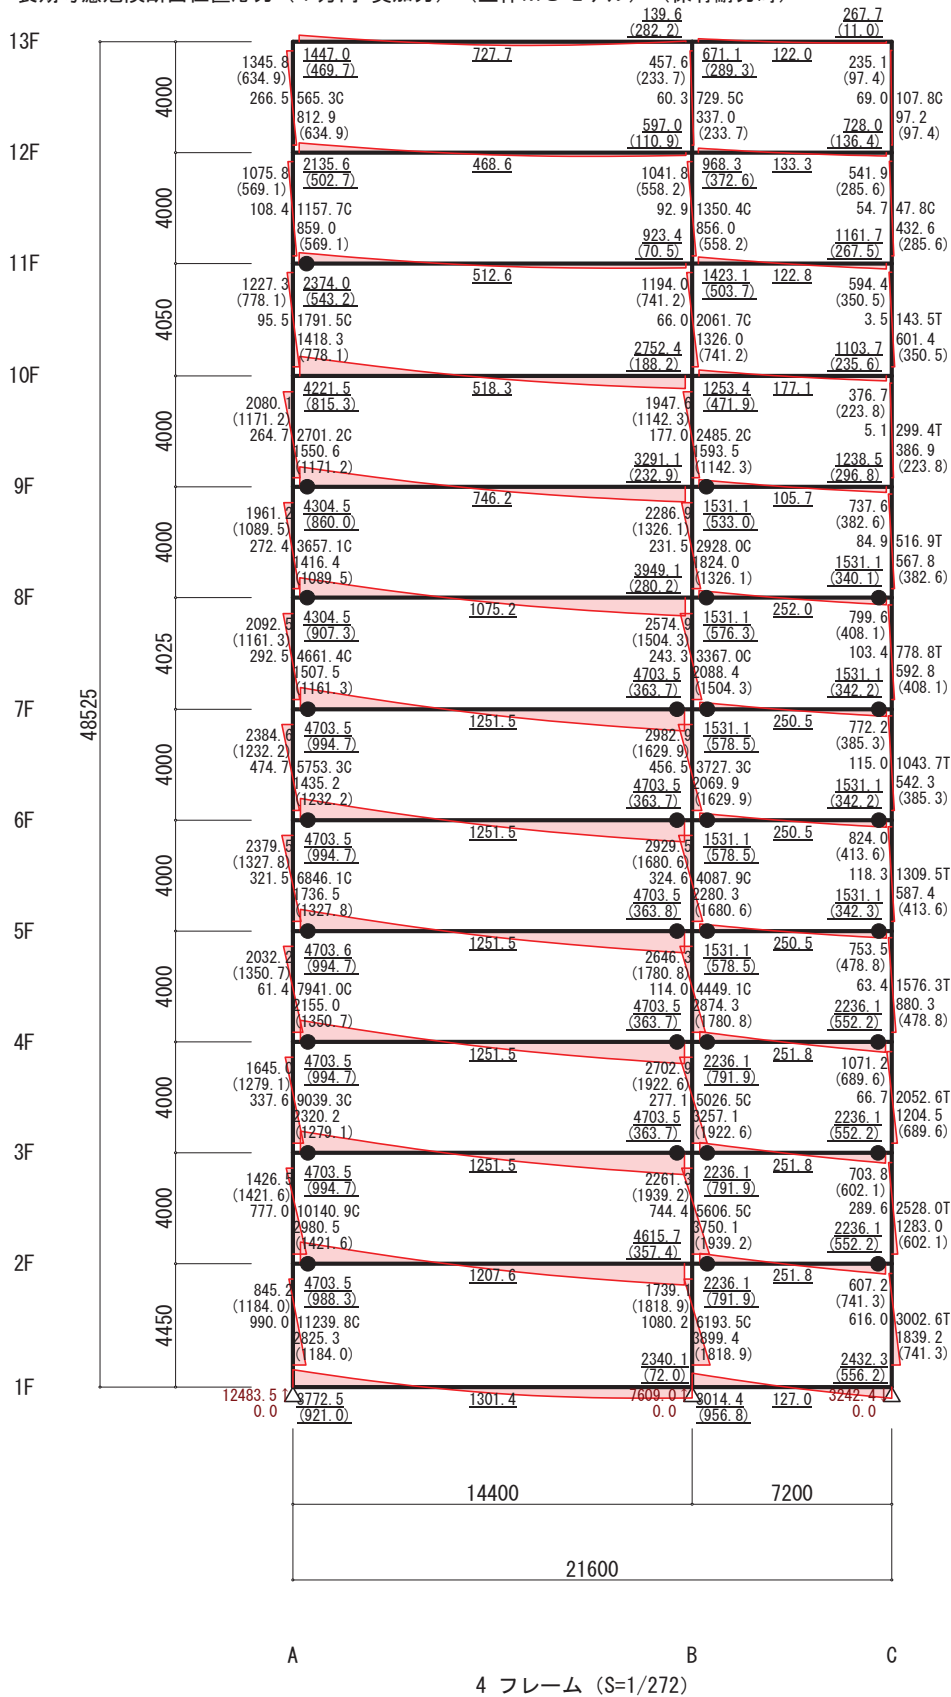


[illegible]




C

5 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

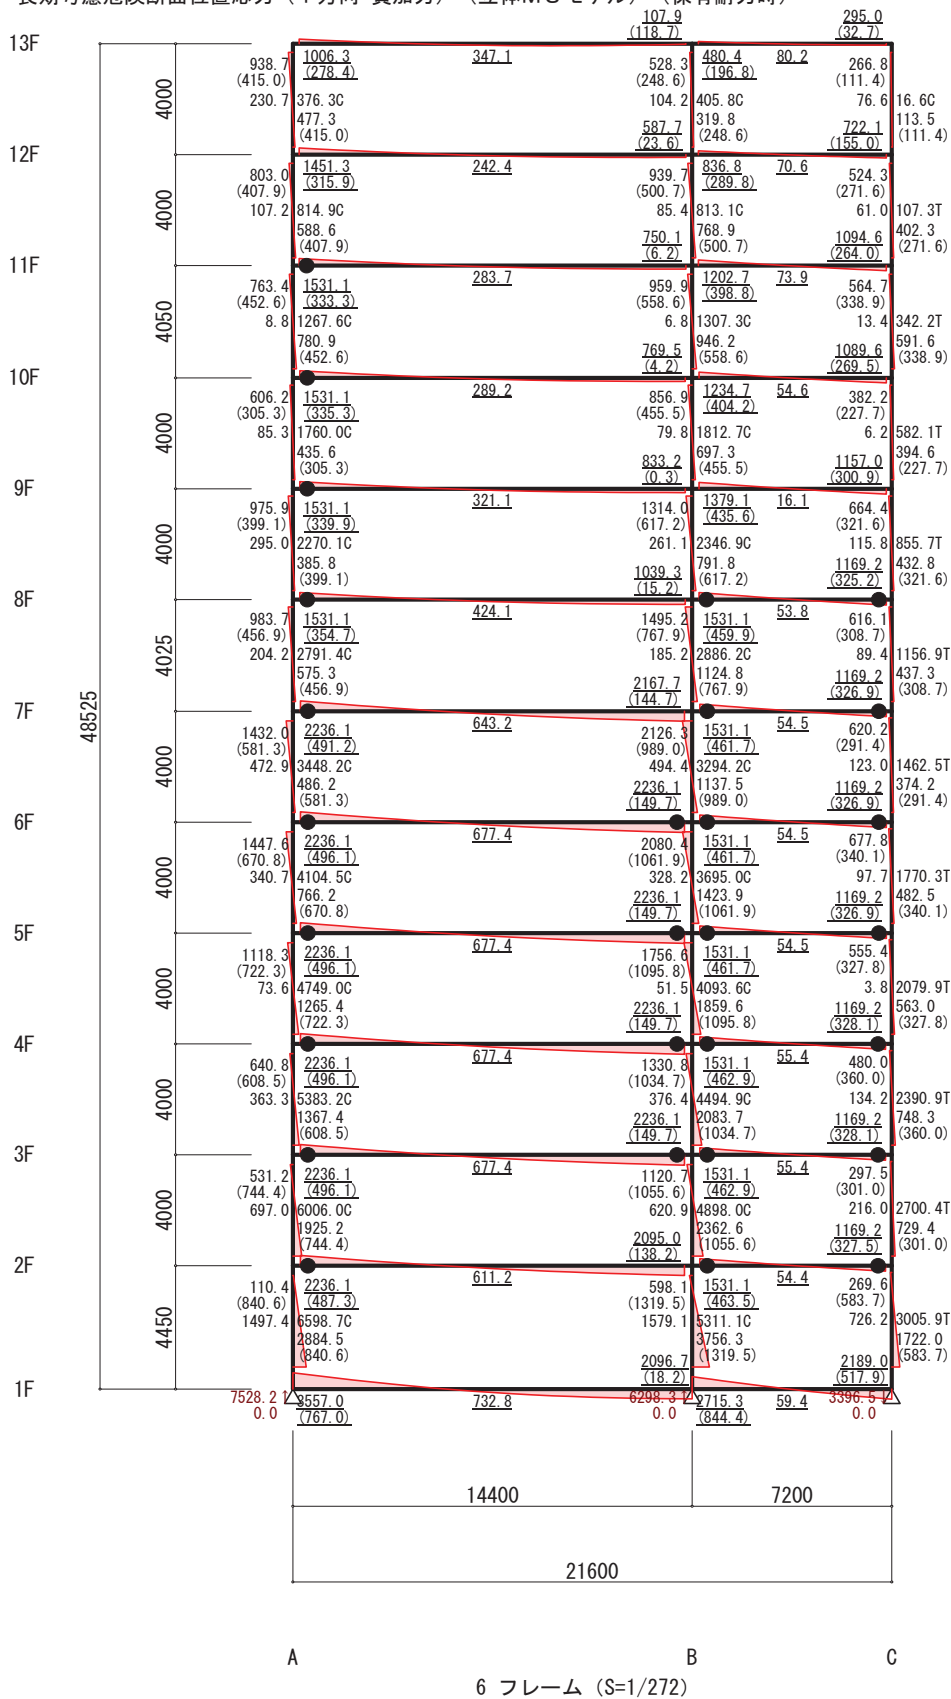


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

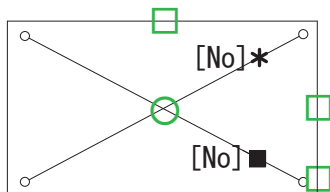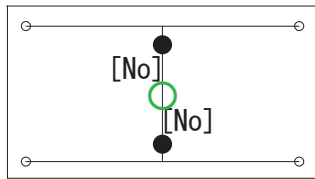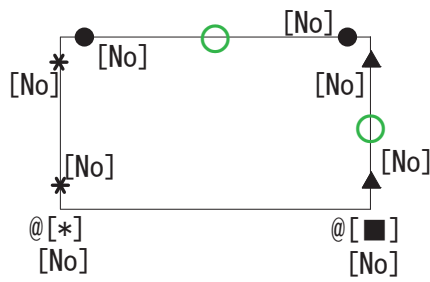


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

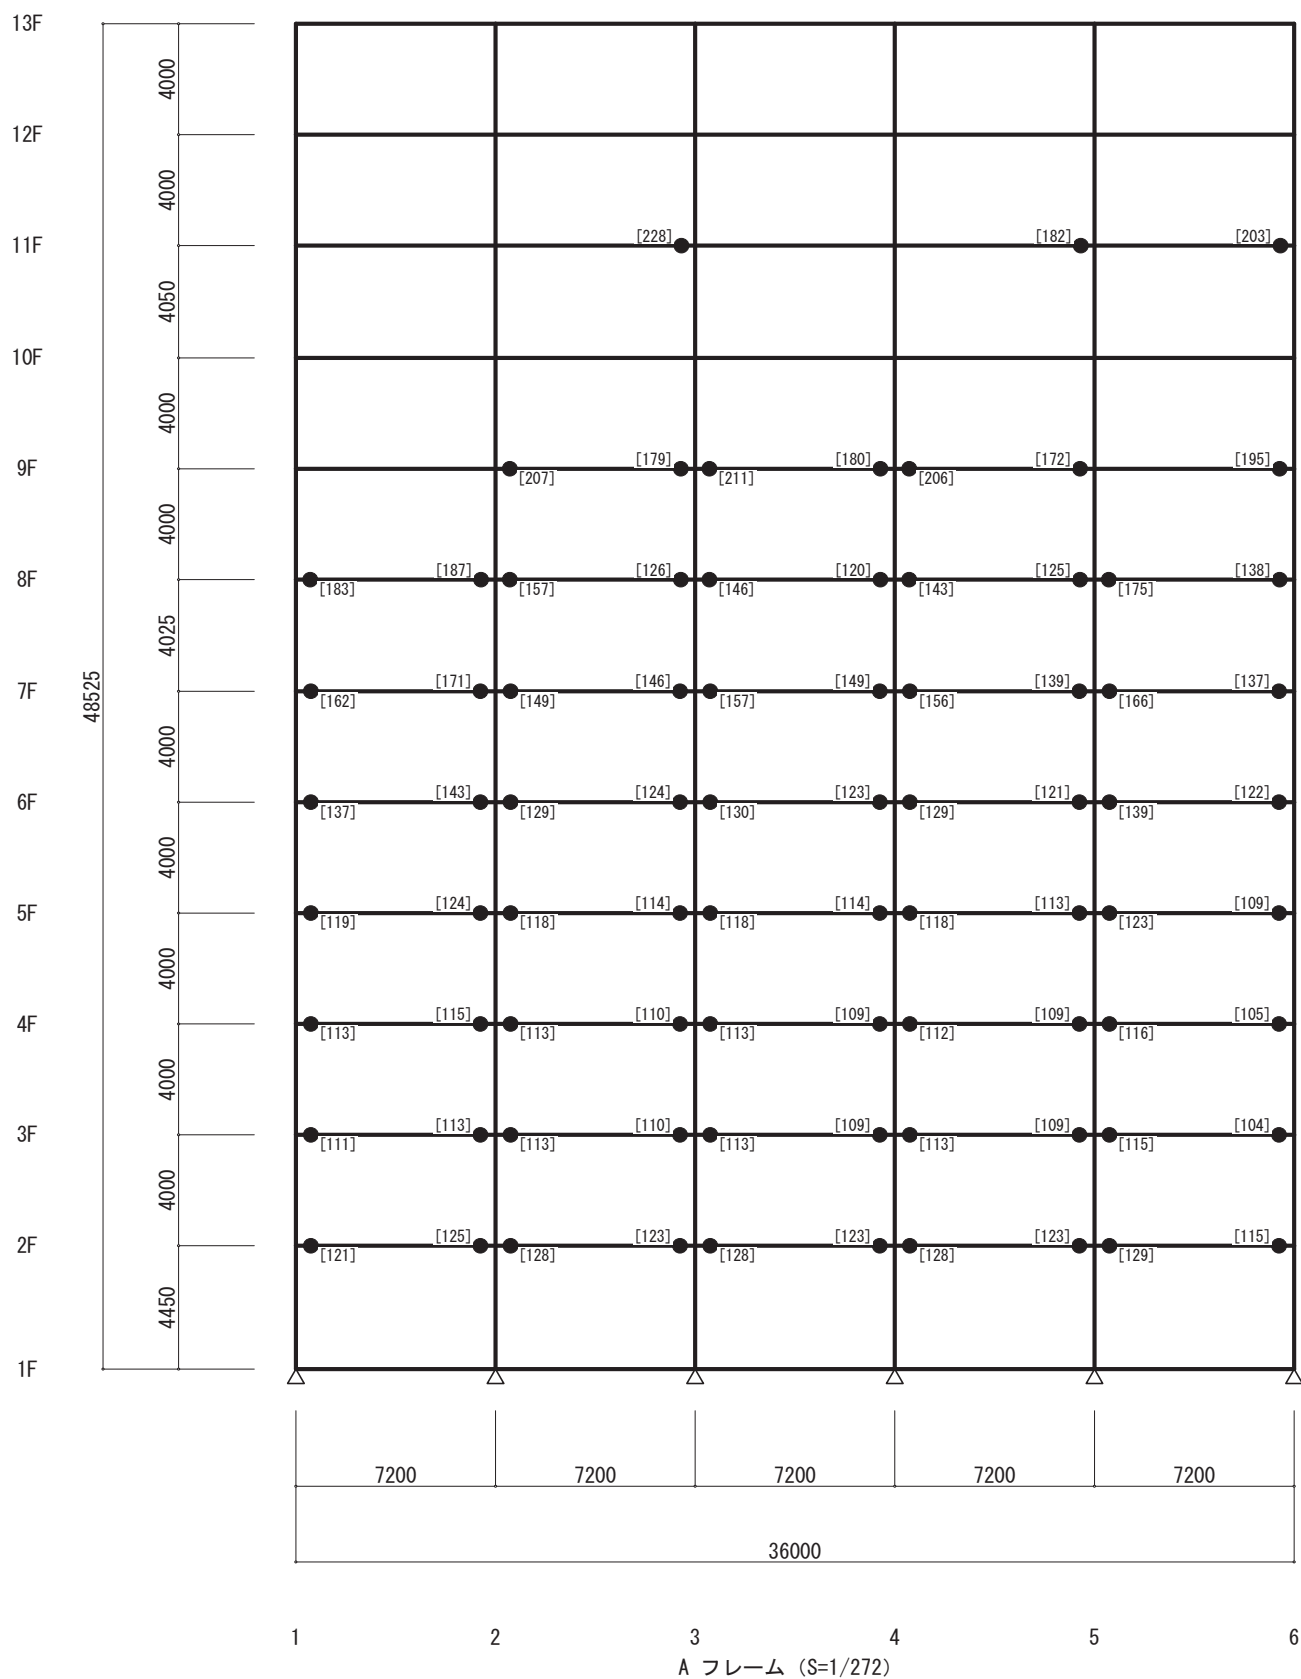


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

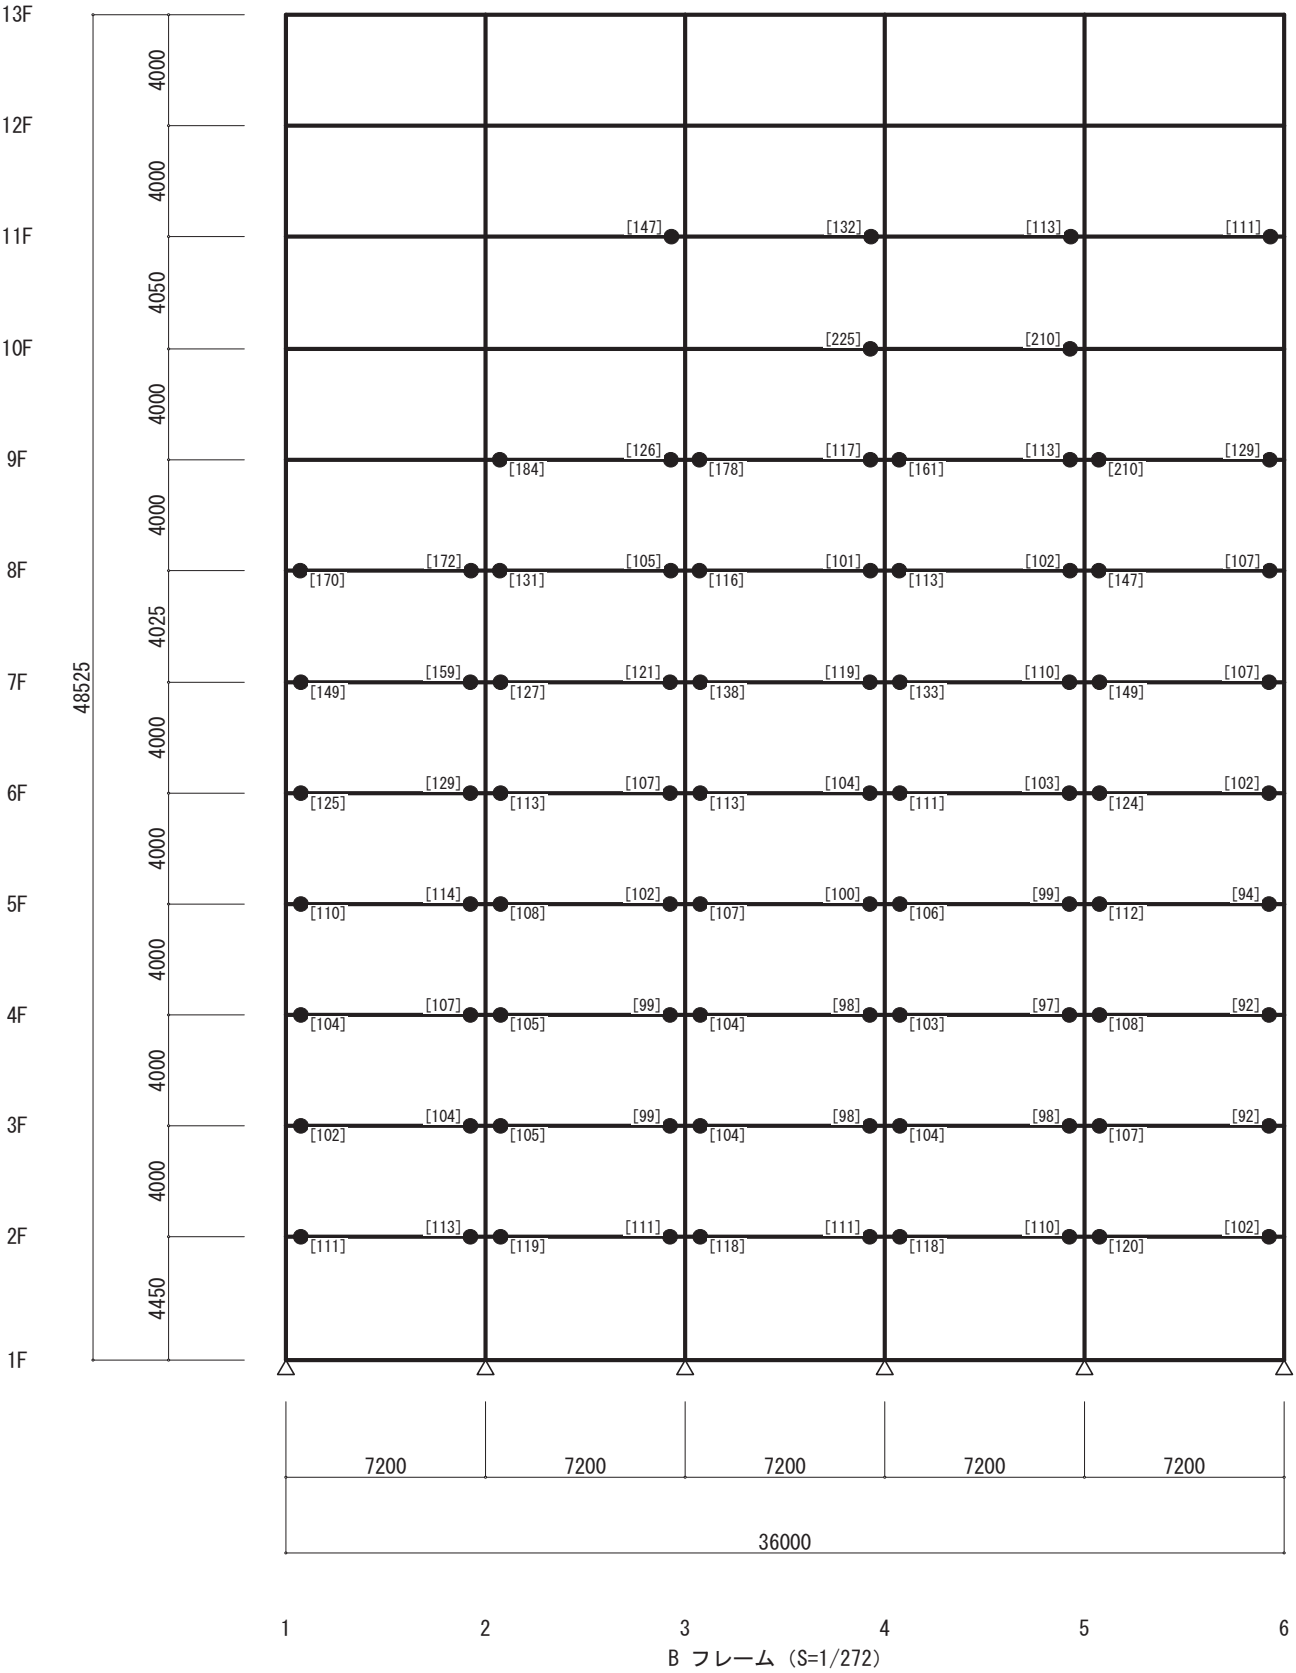


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

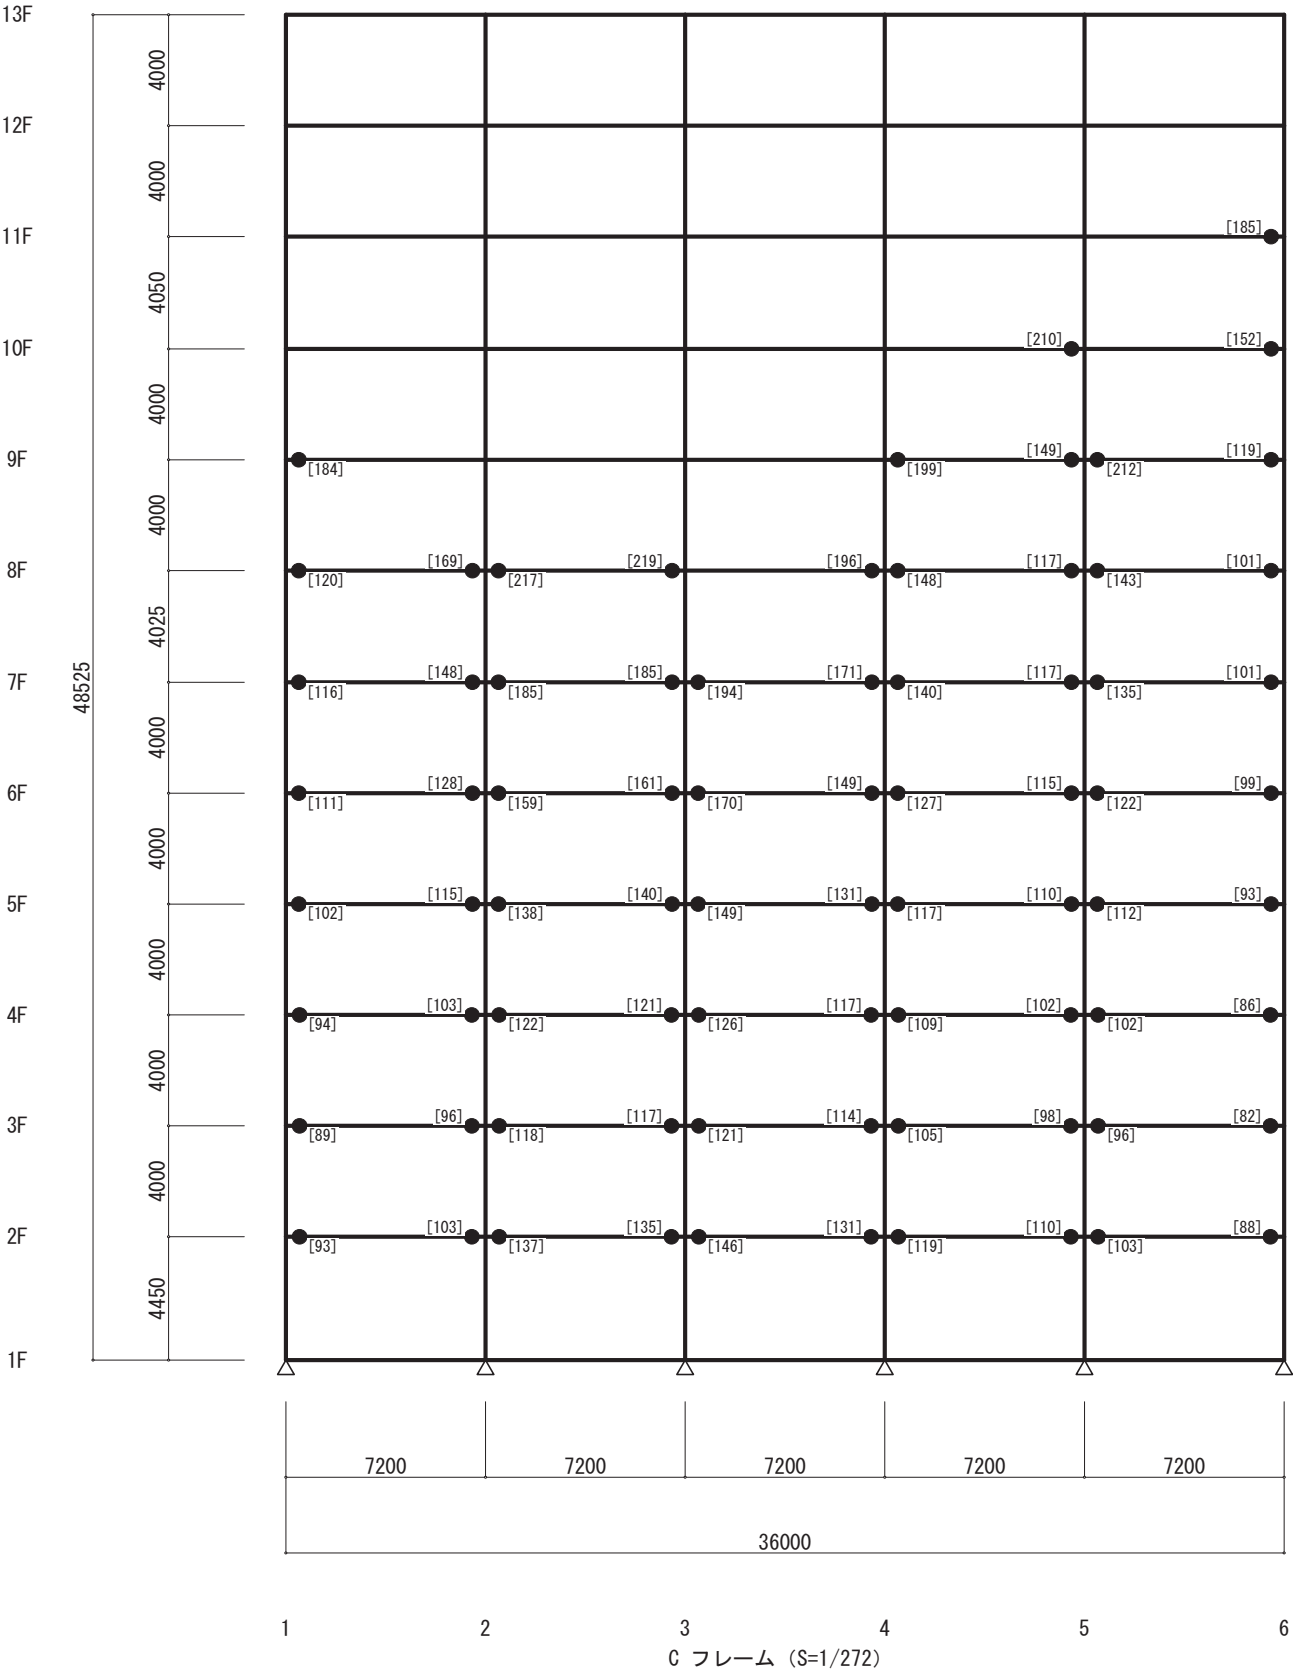


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

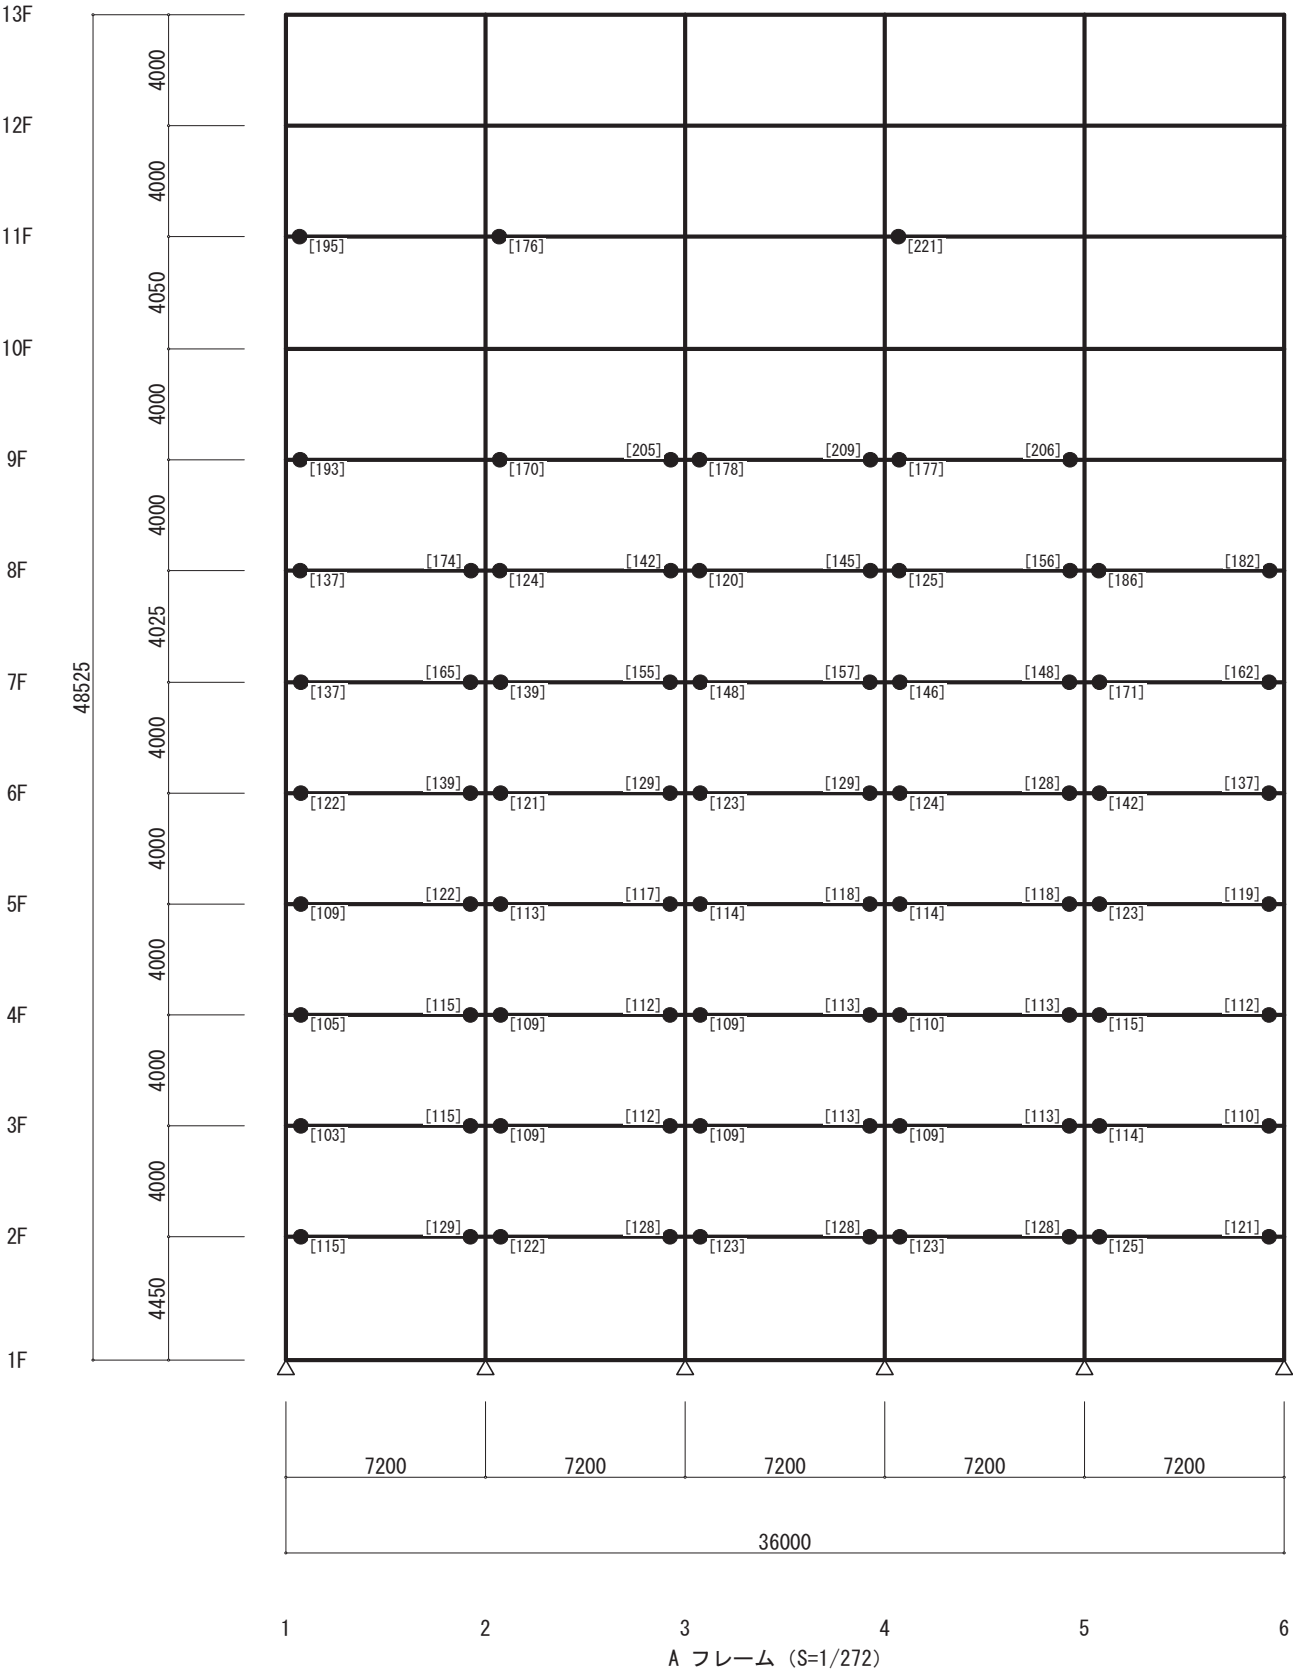


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

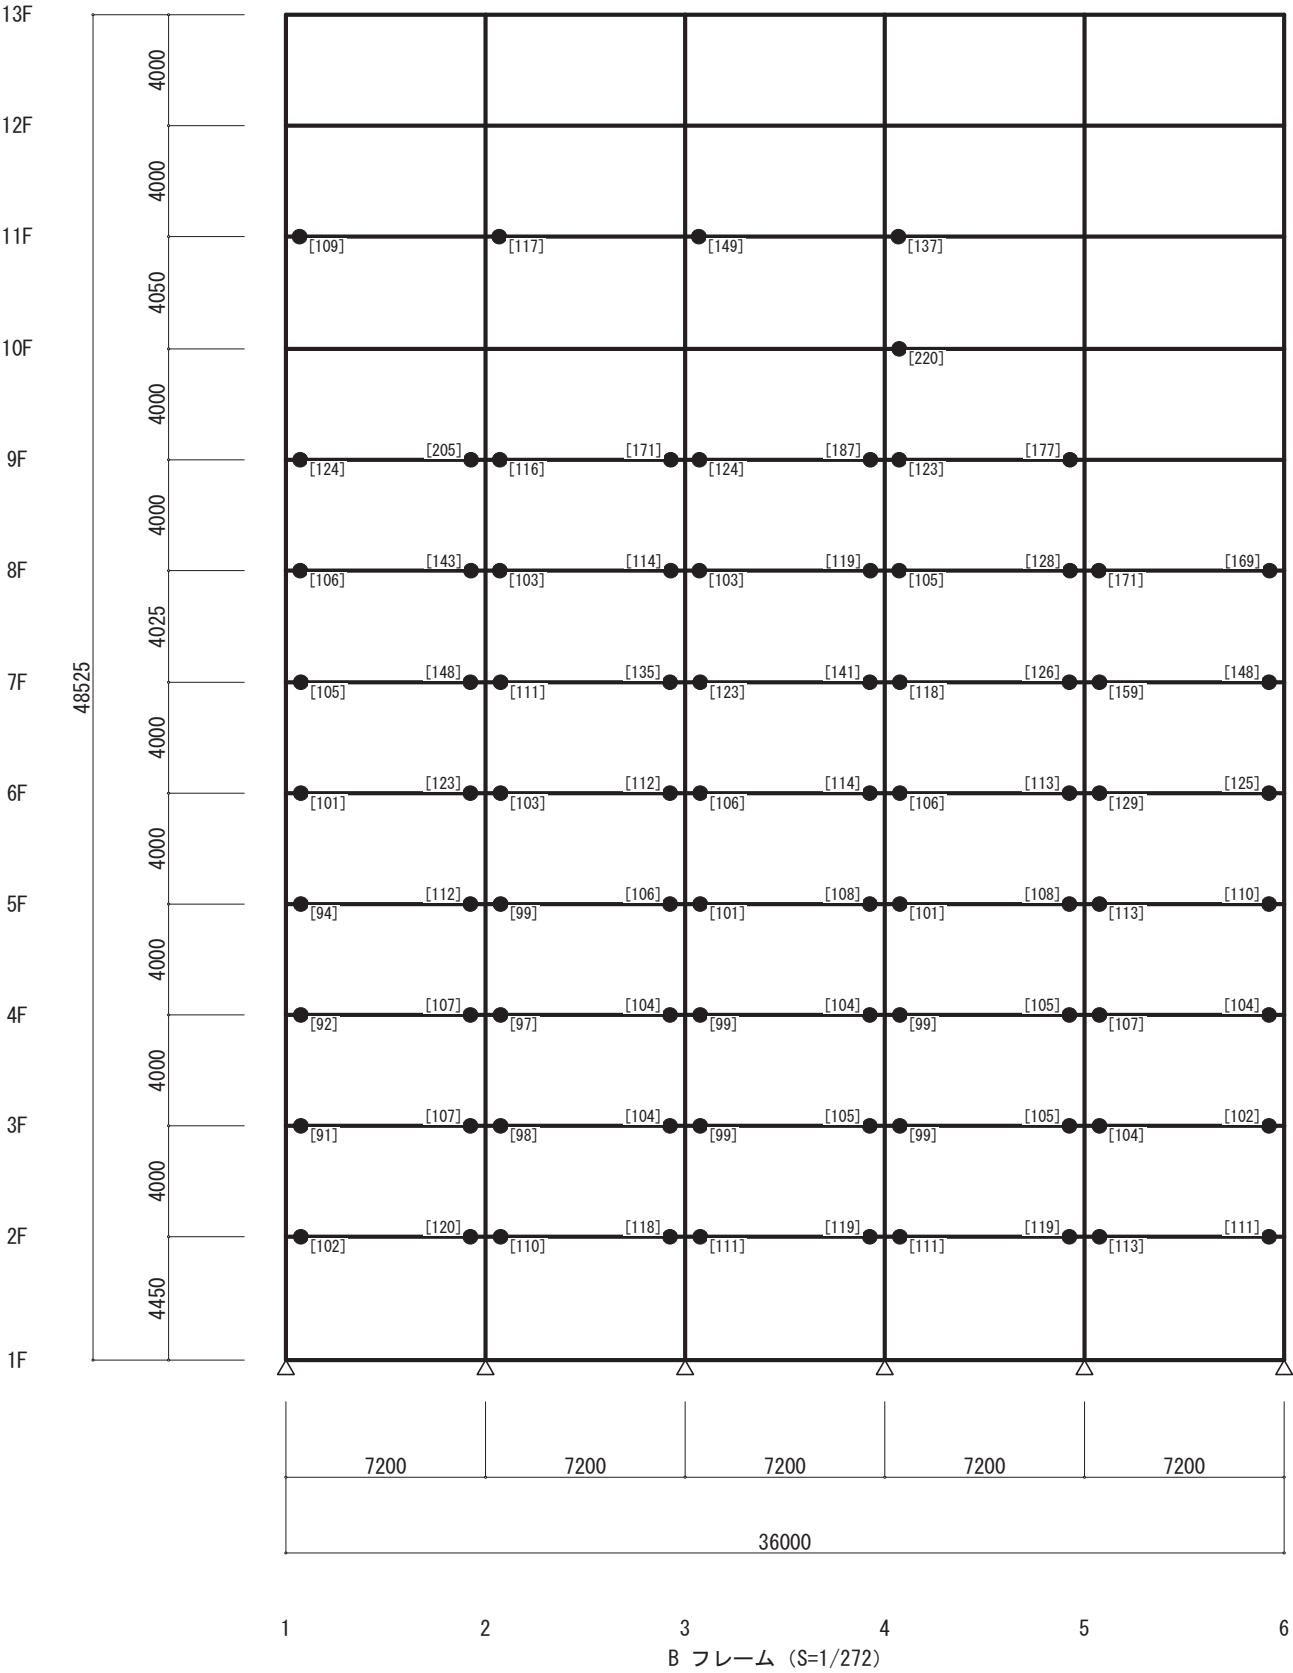


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

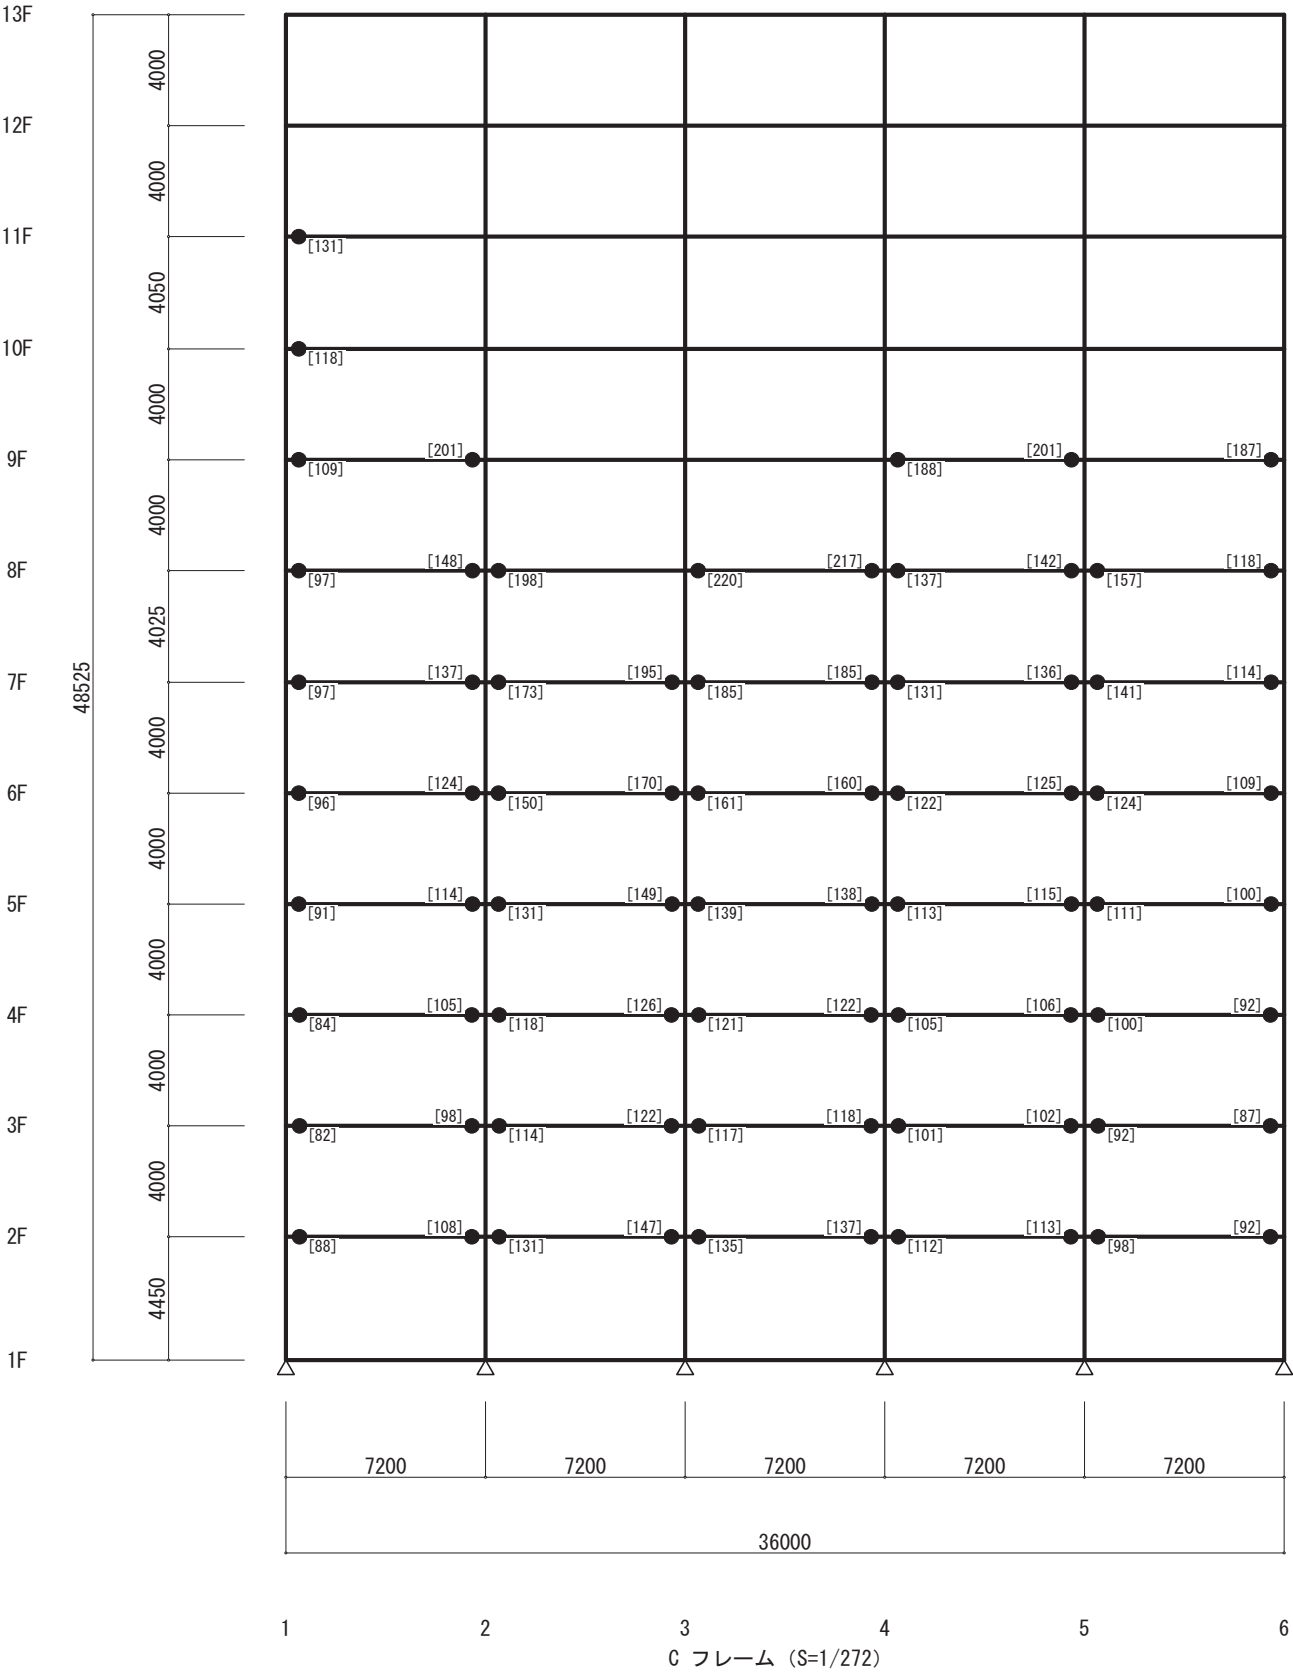


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

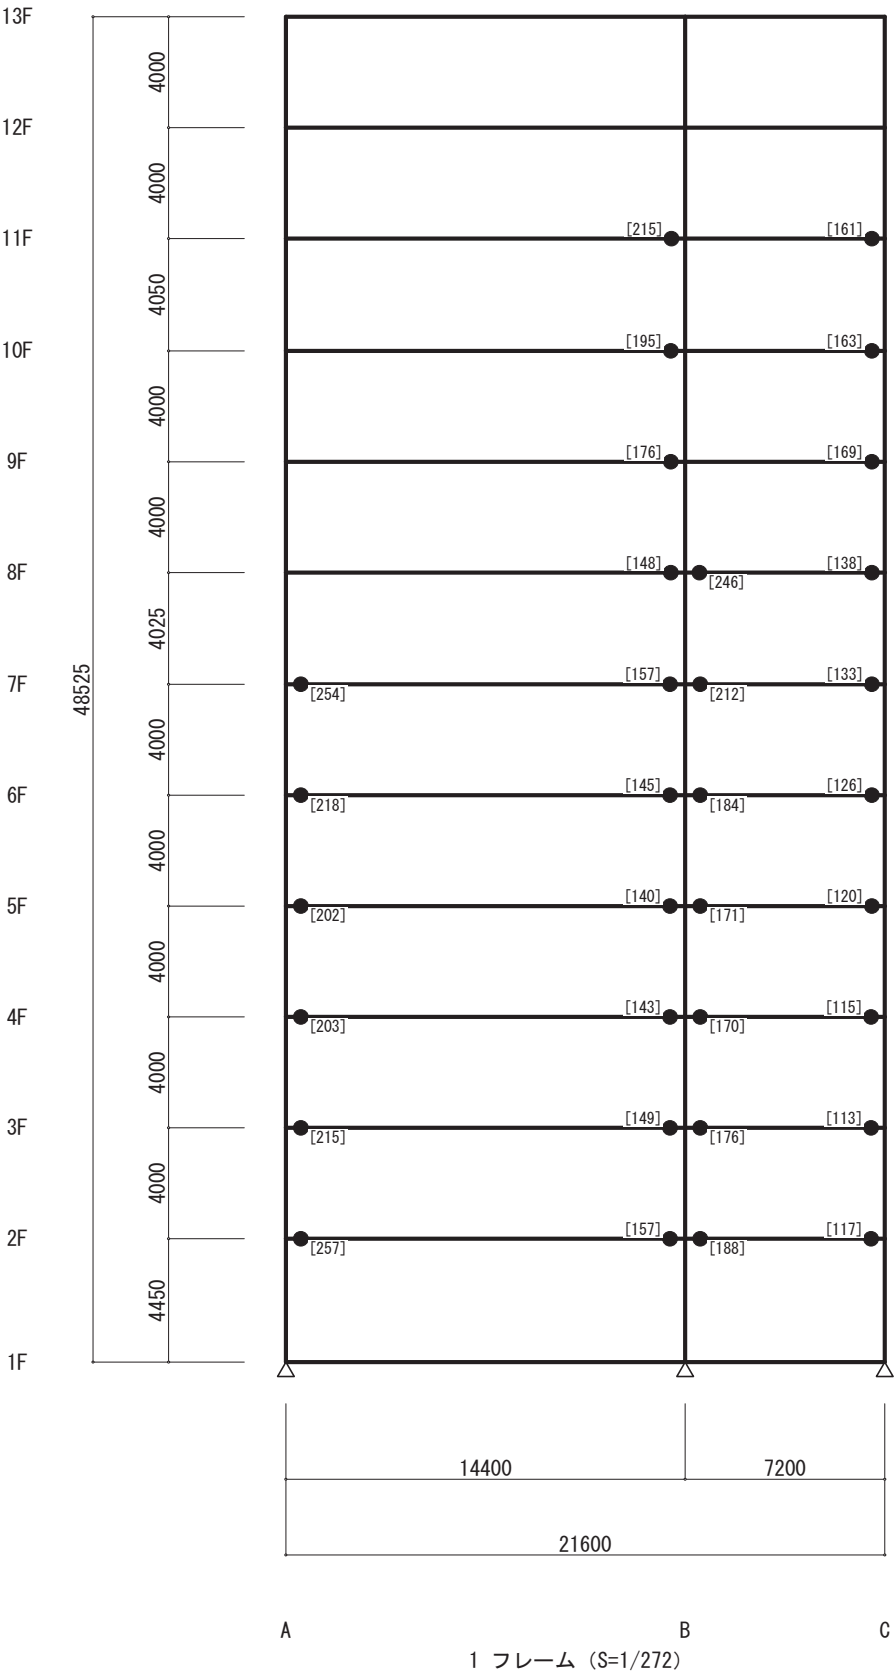


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

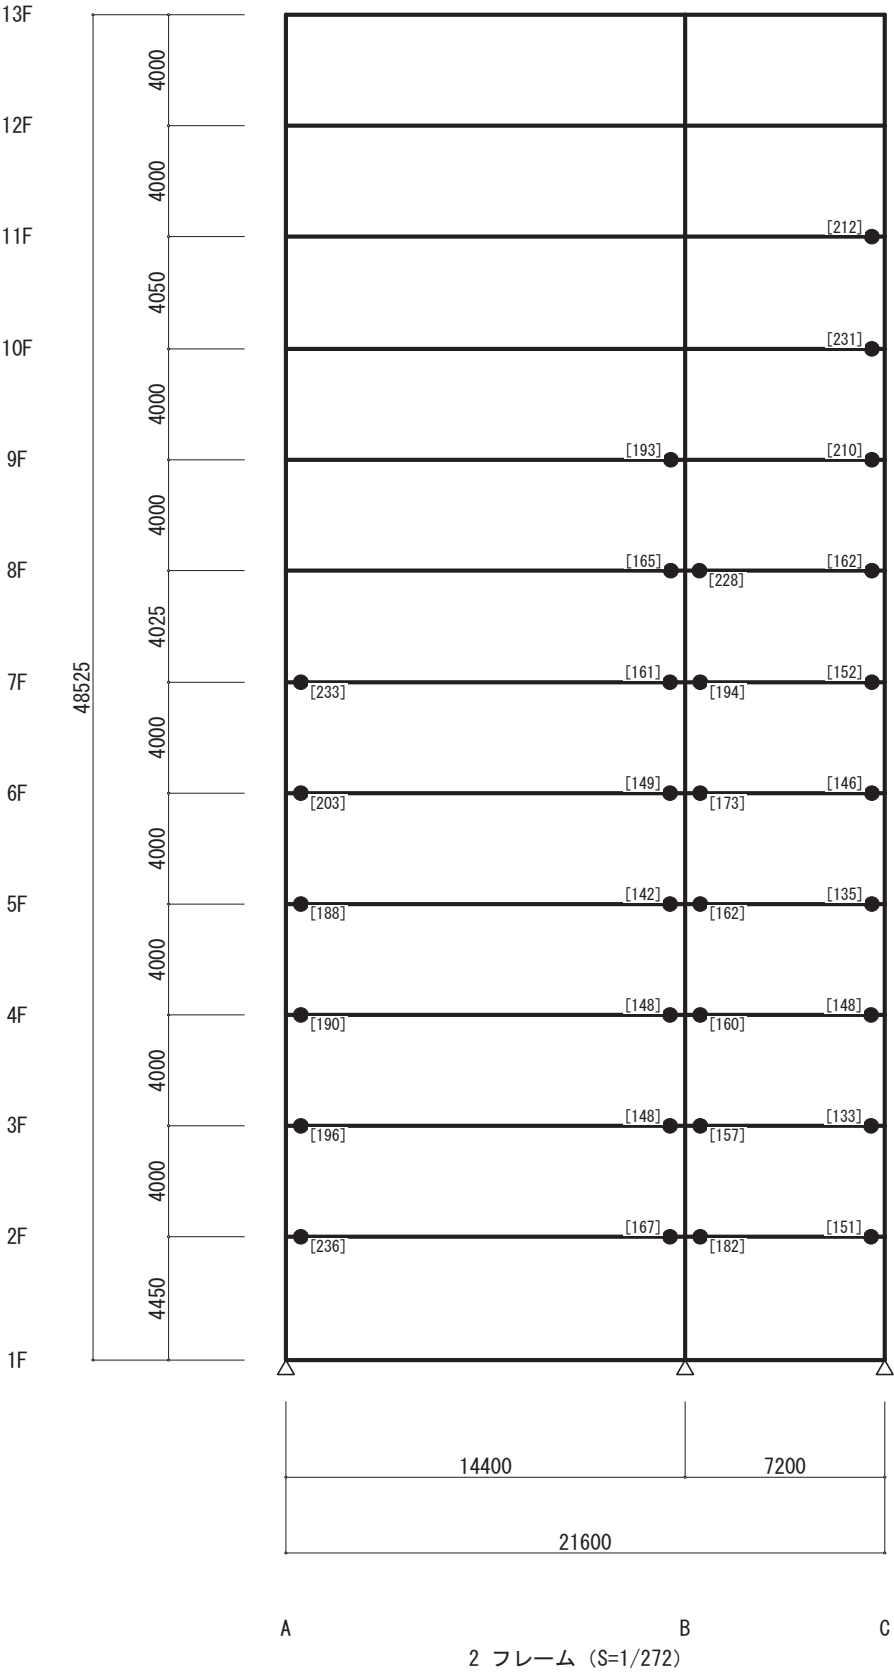


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

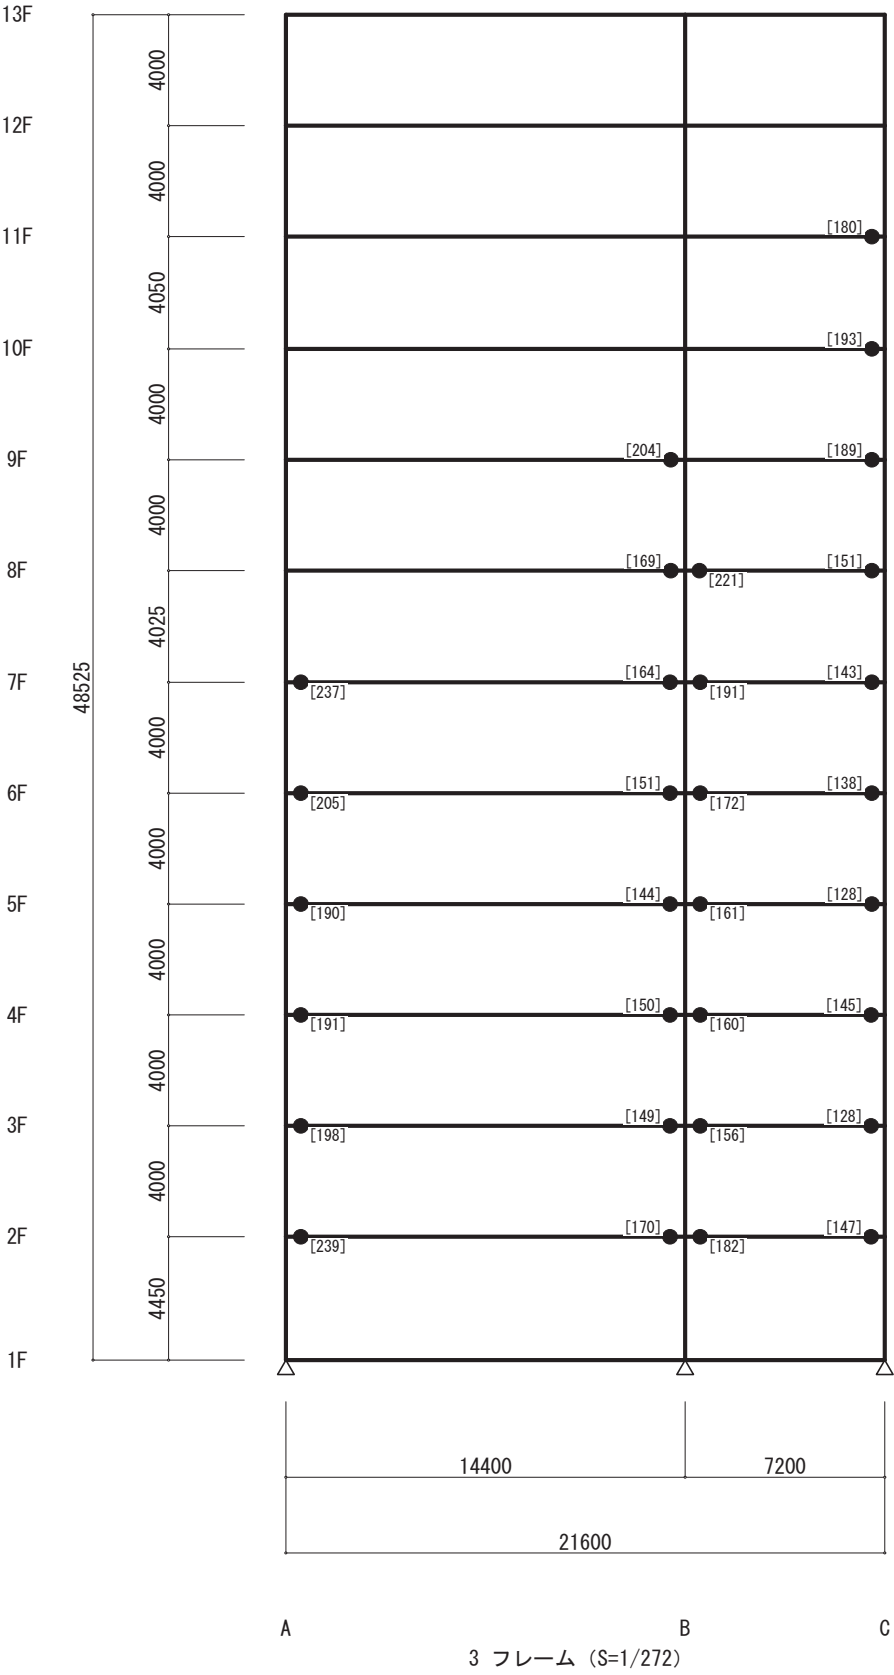


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

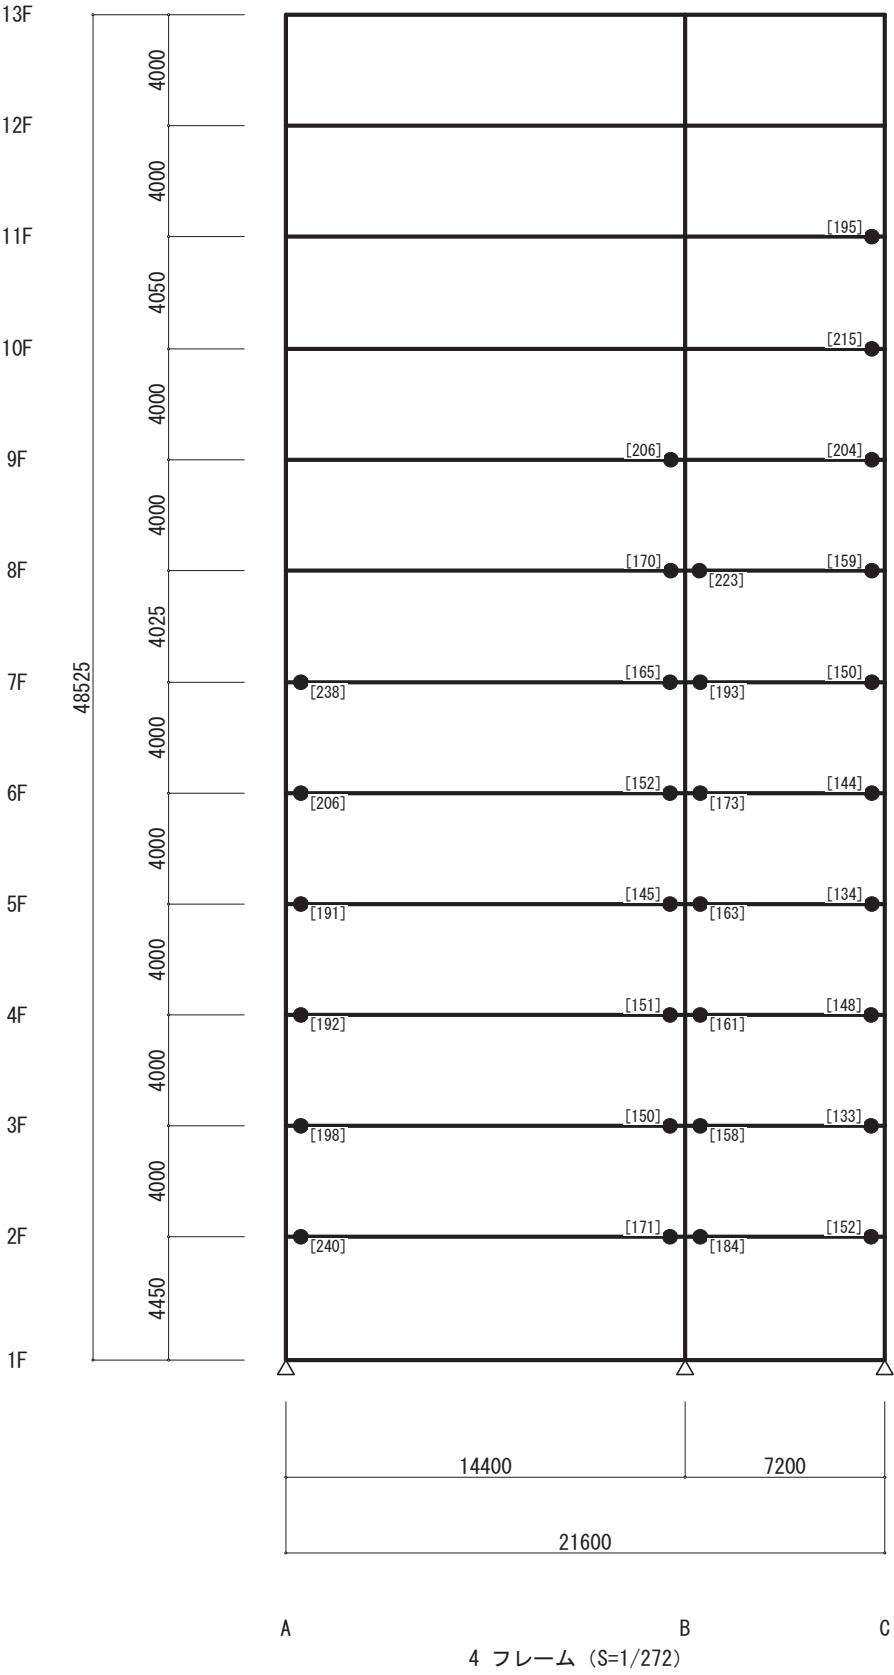


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

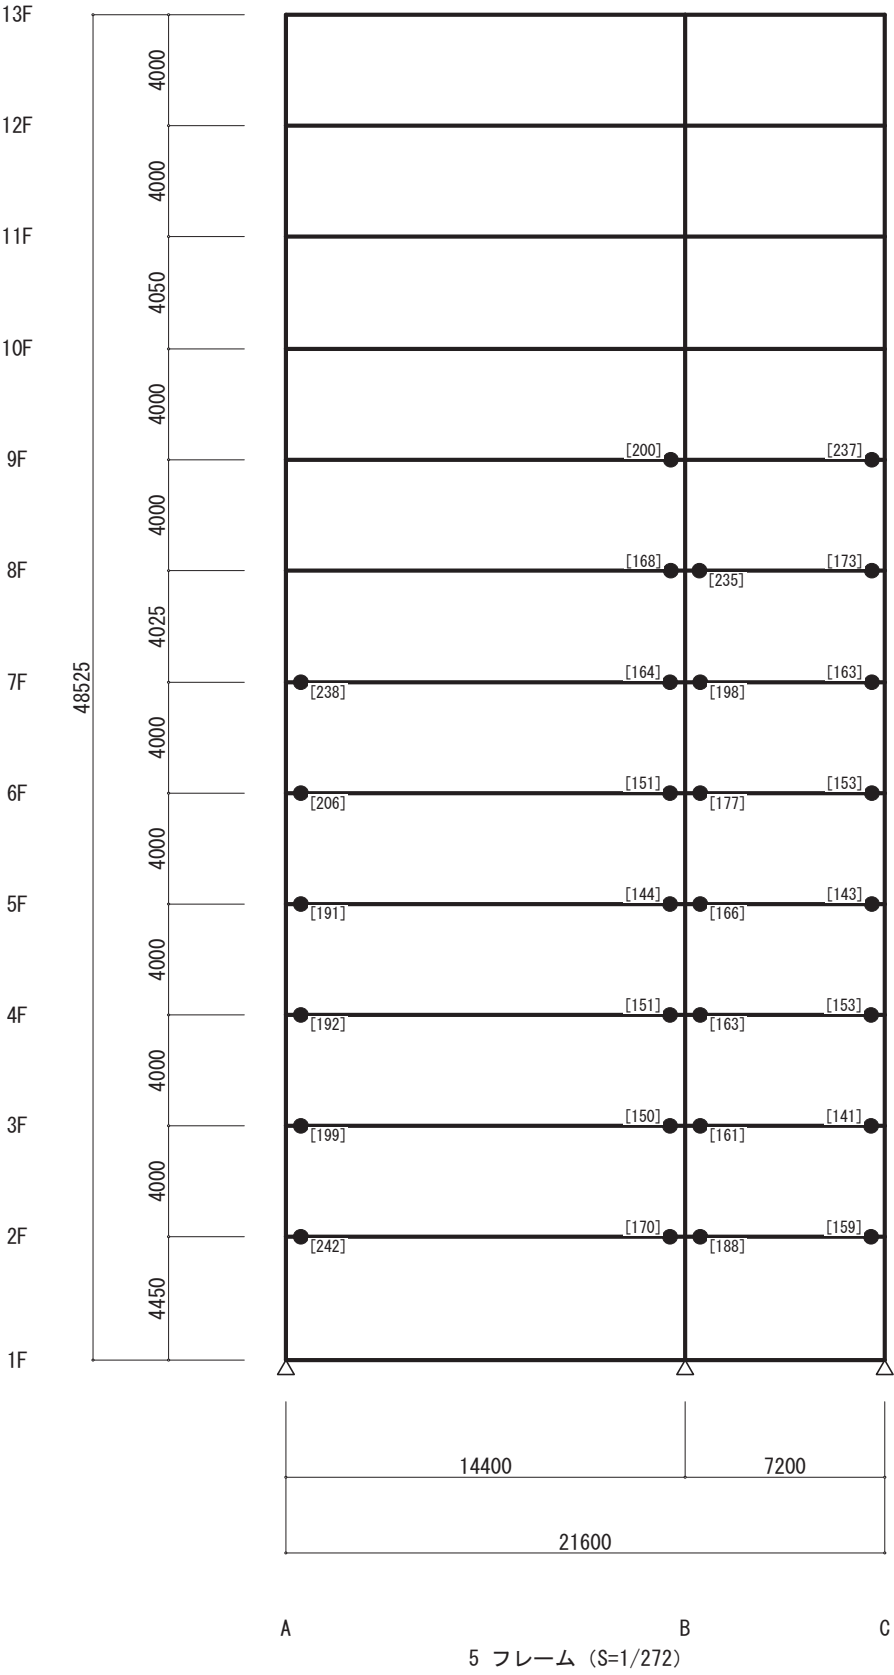


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

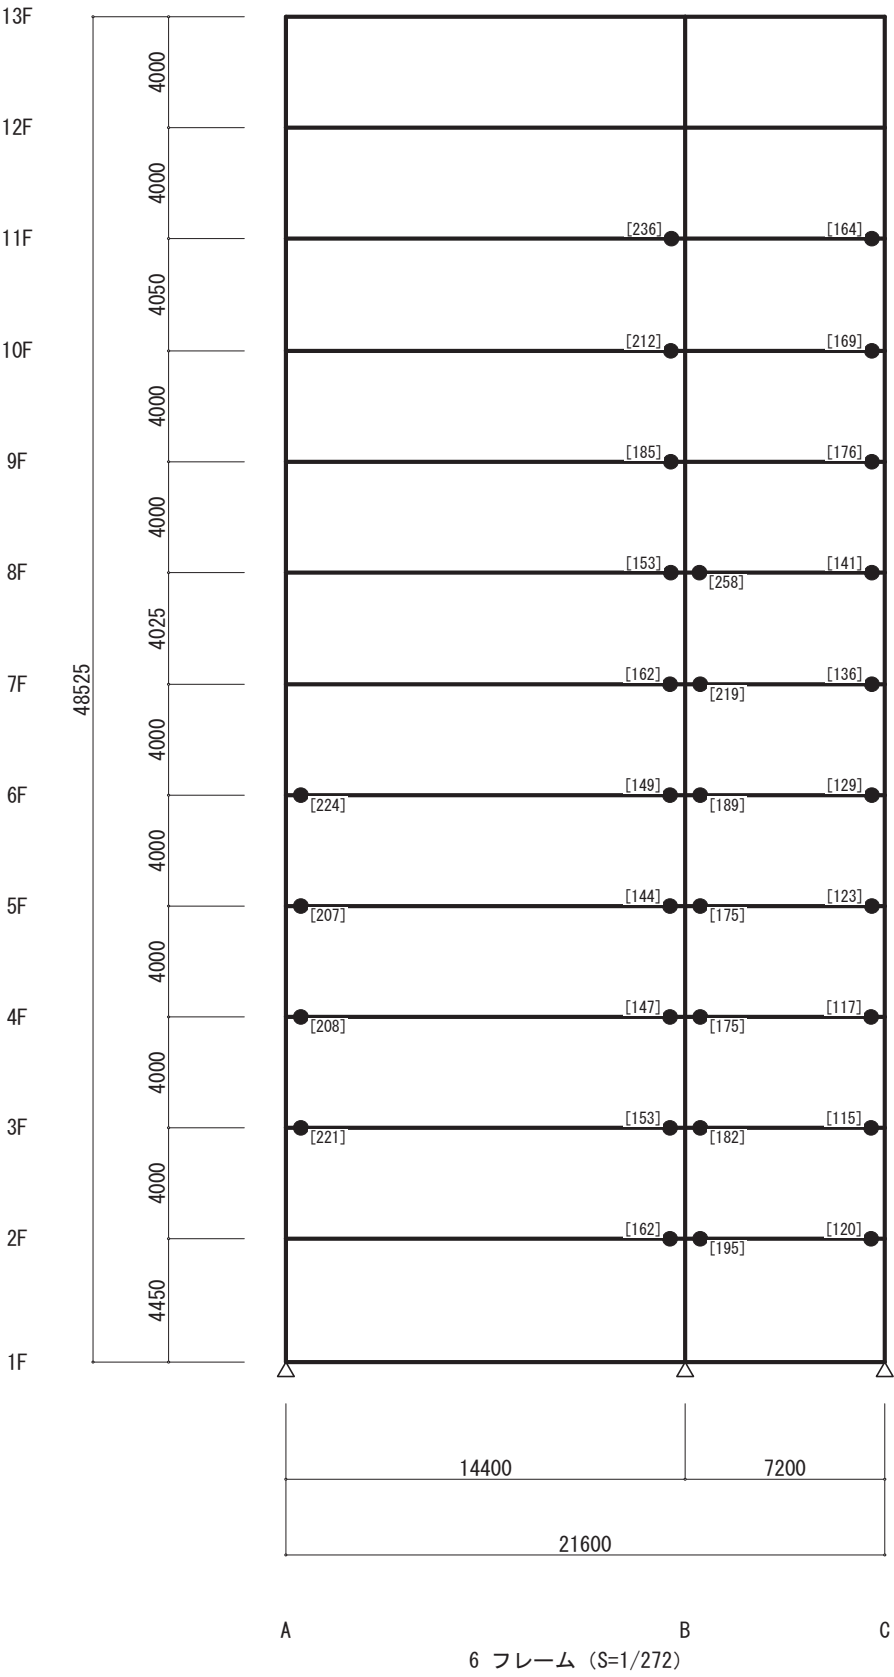


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

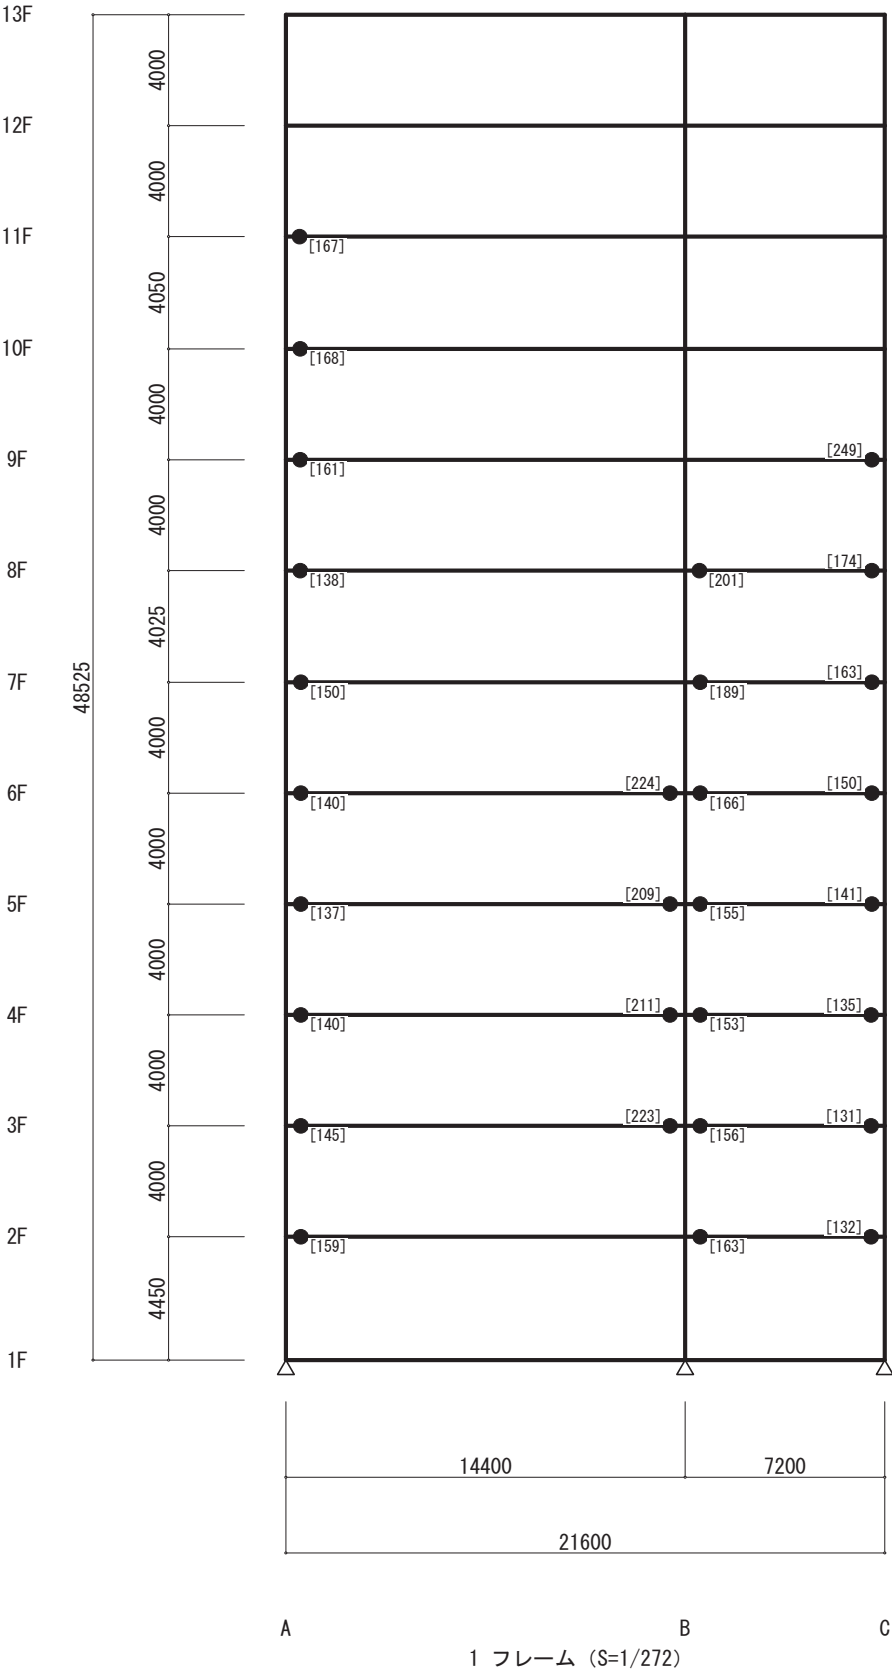


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

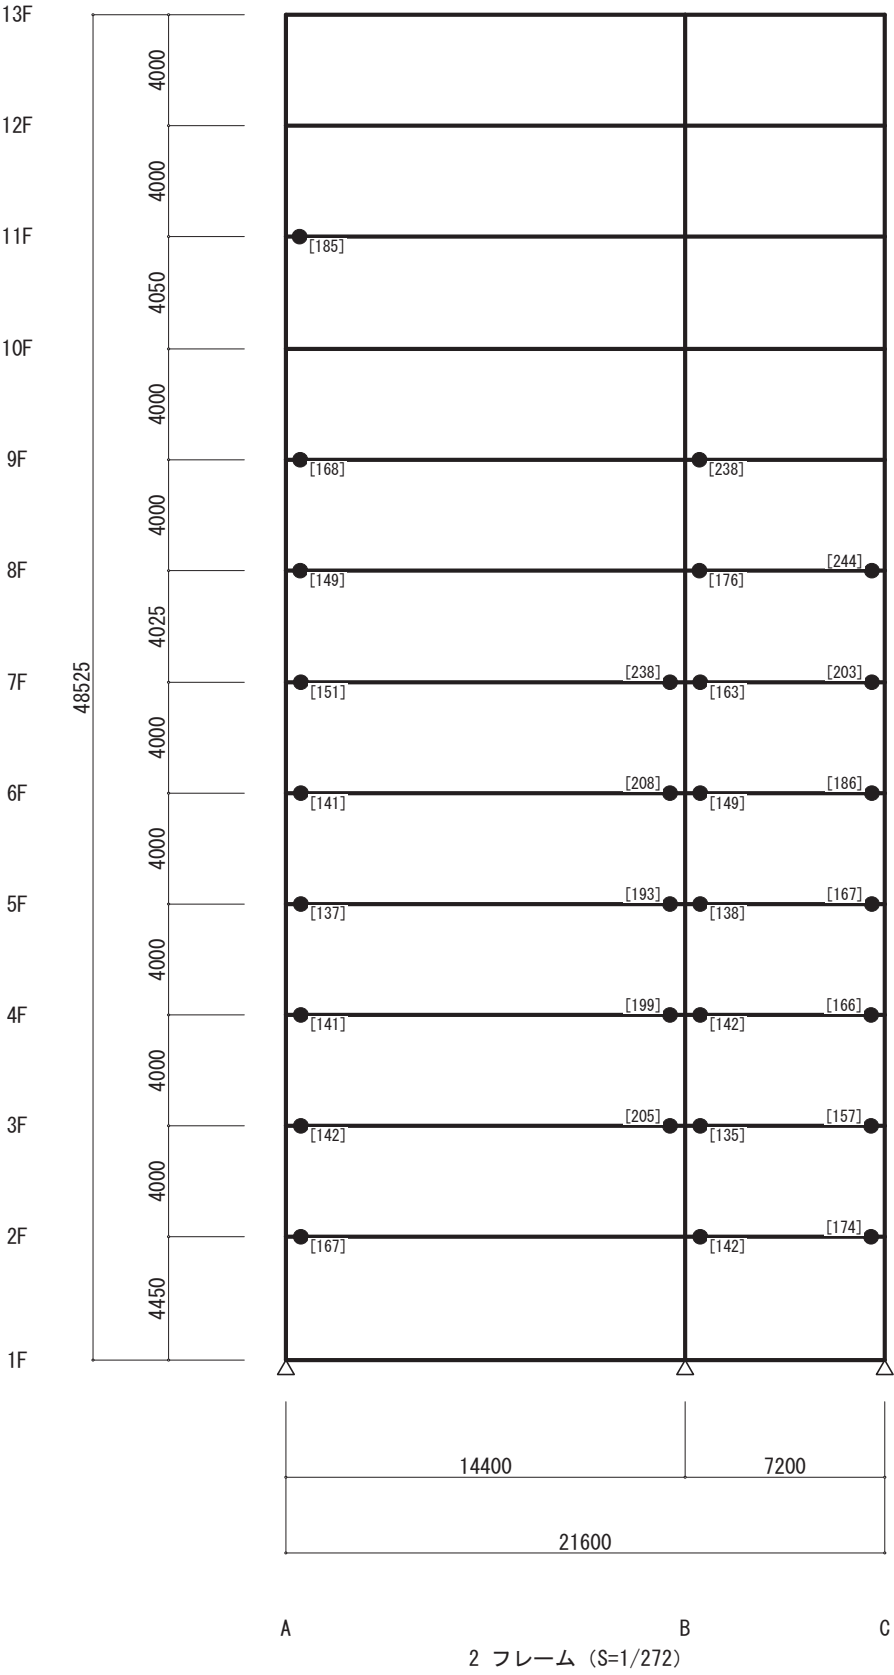


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

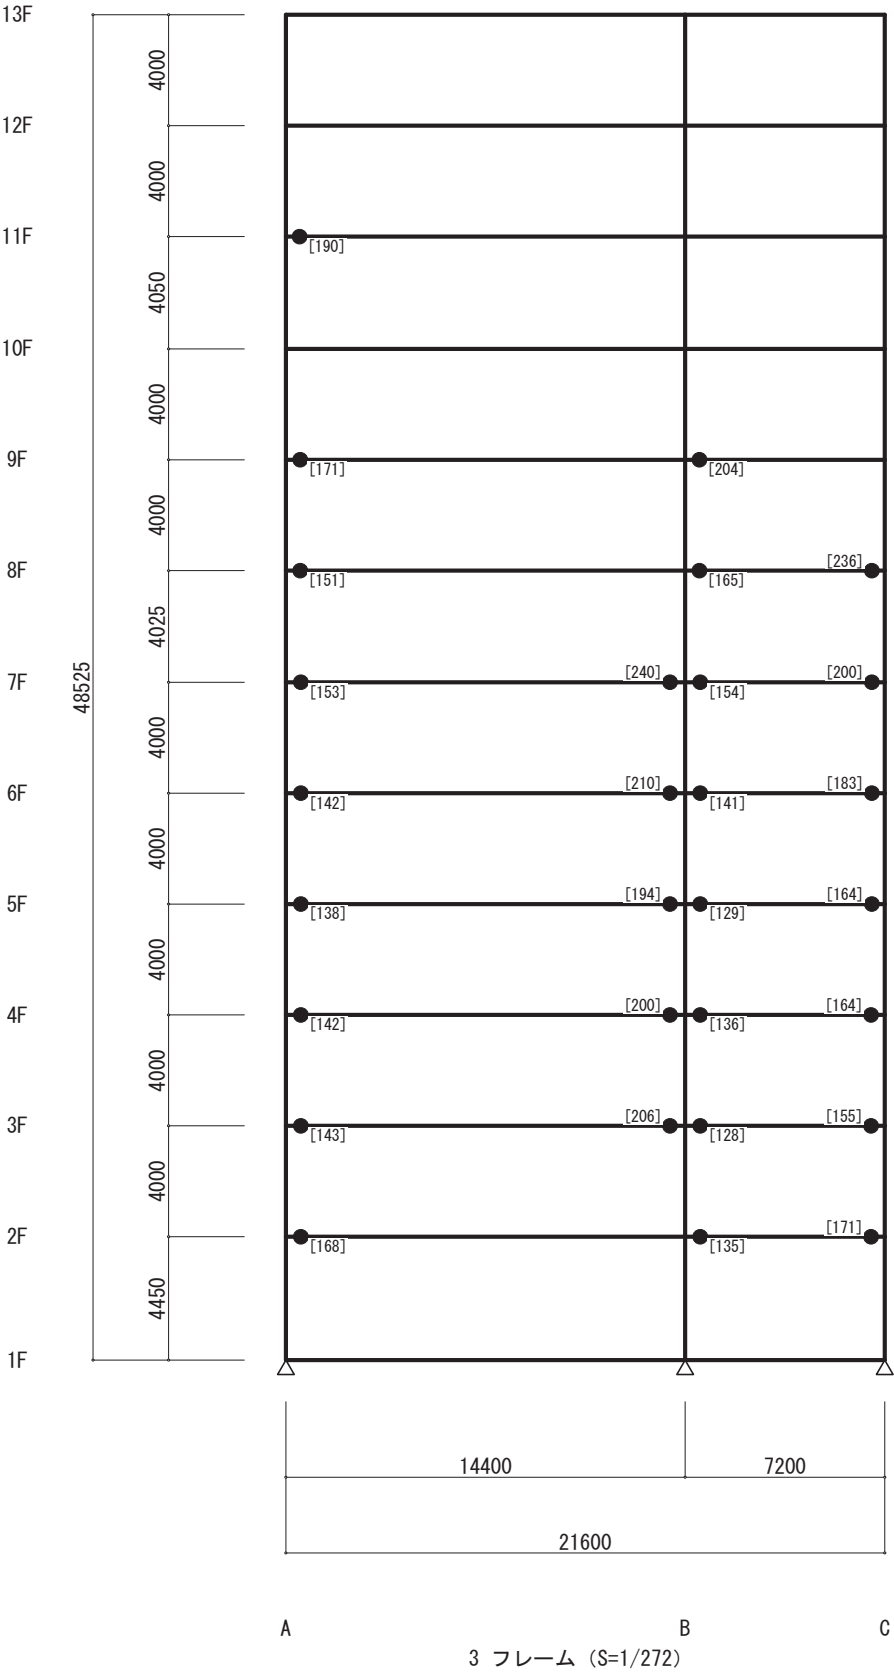


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

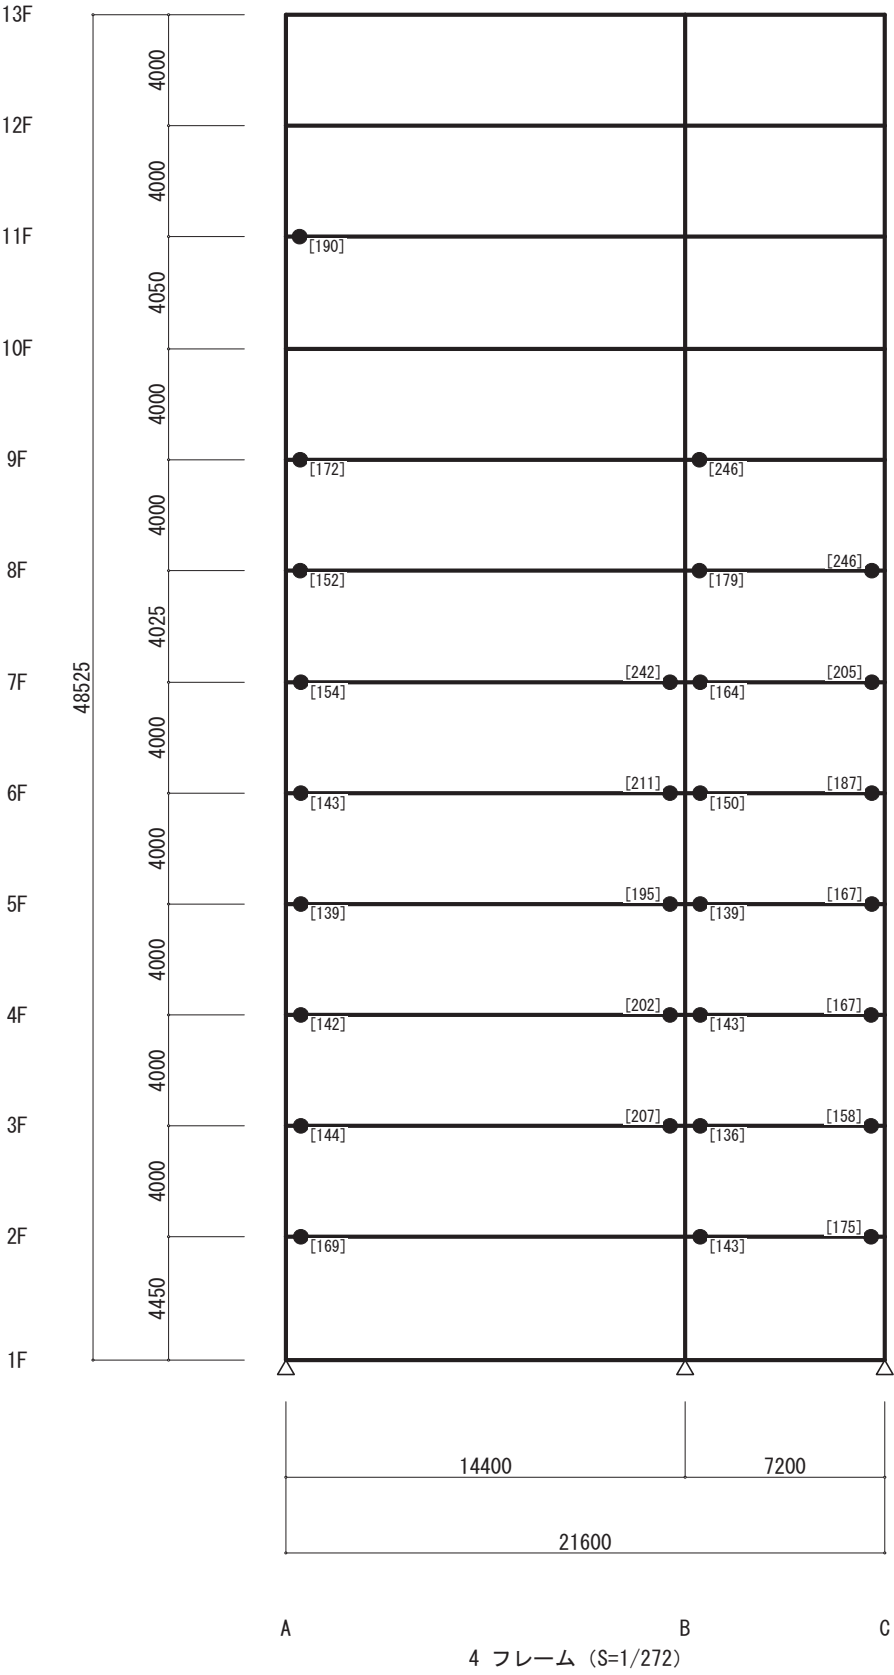

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

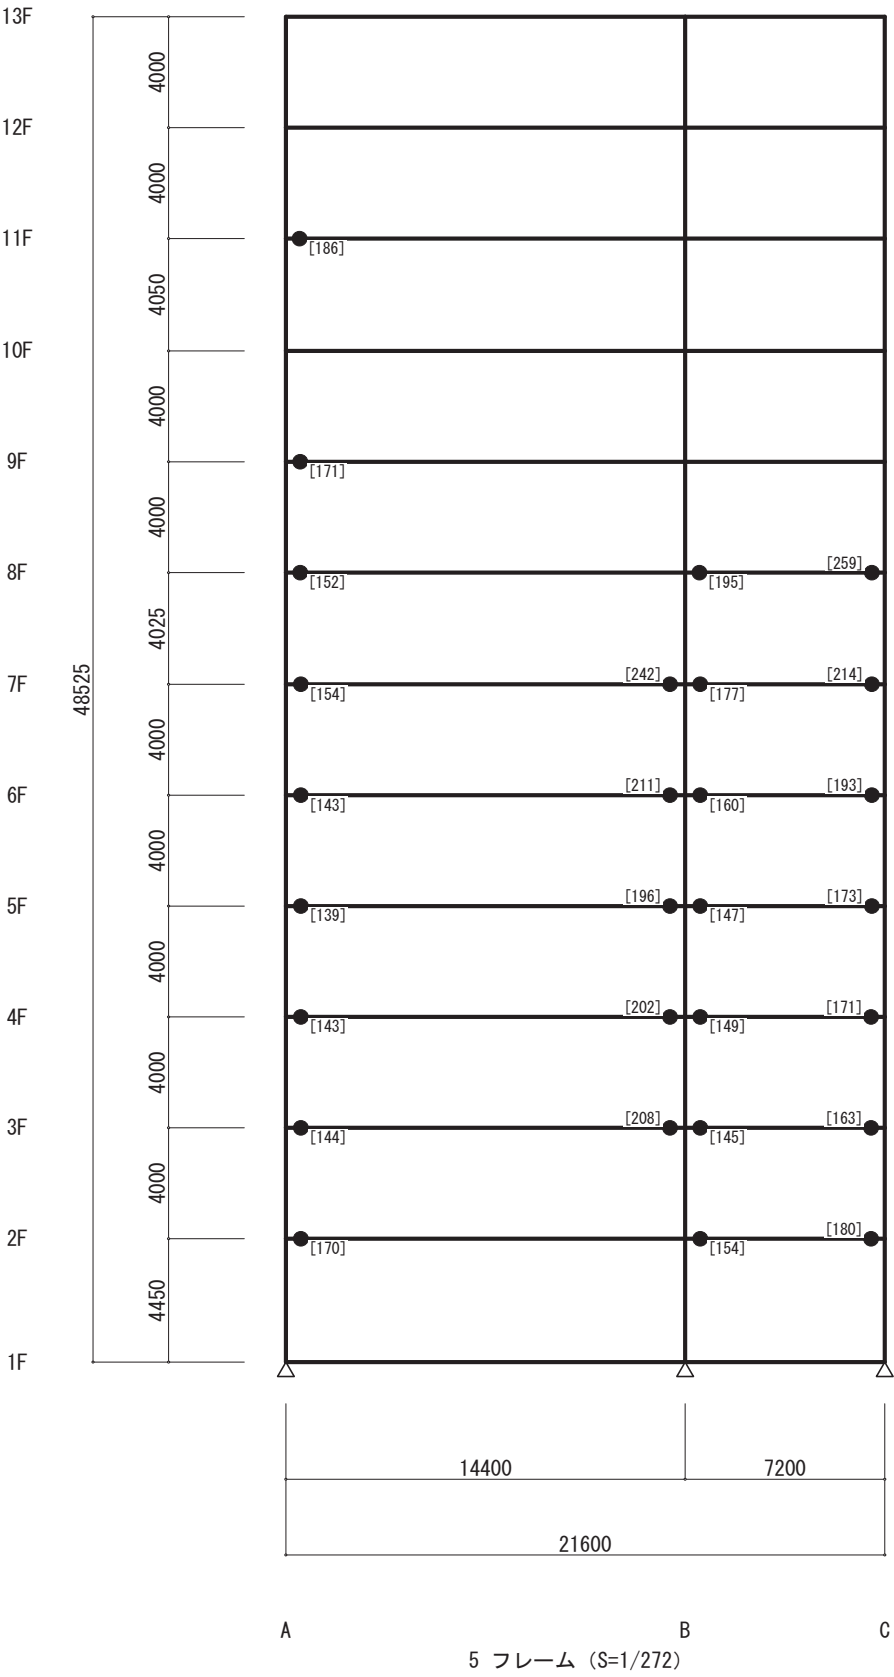


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

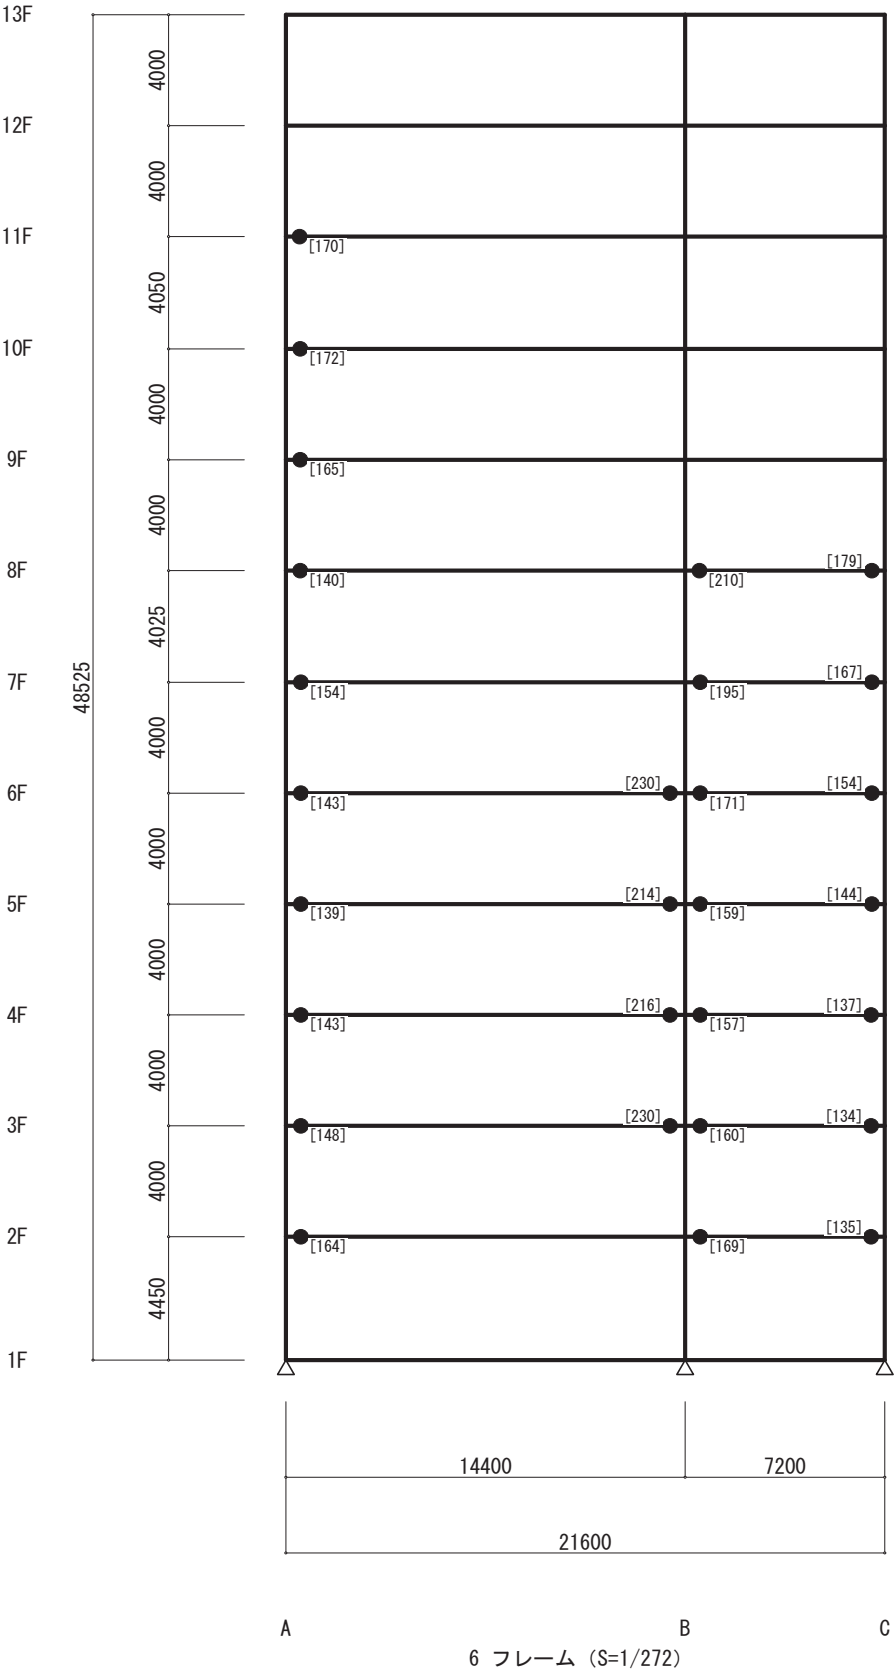


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

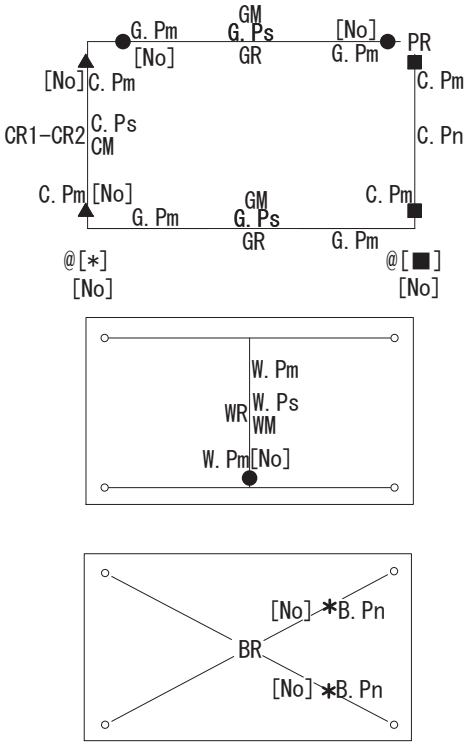


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

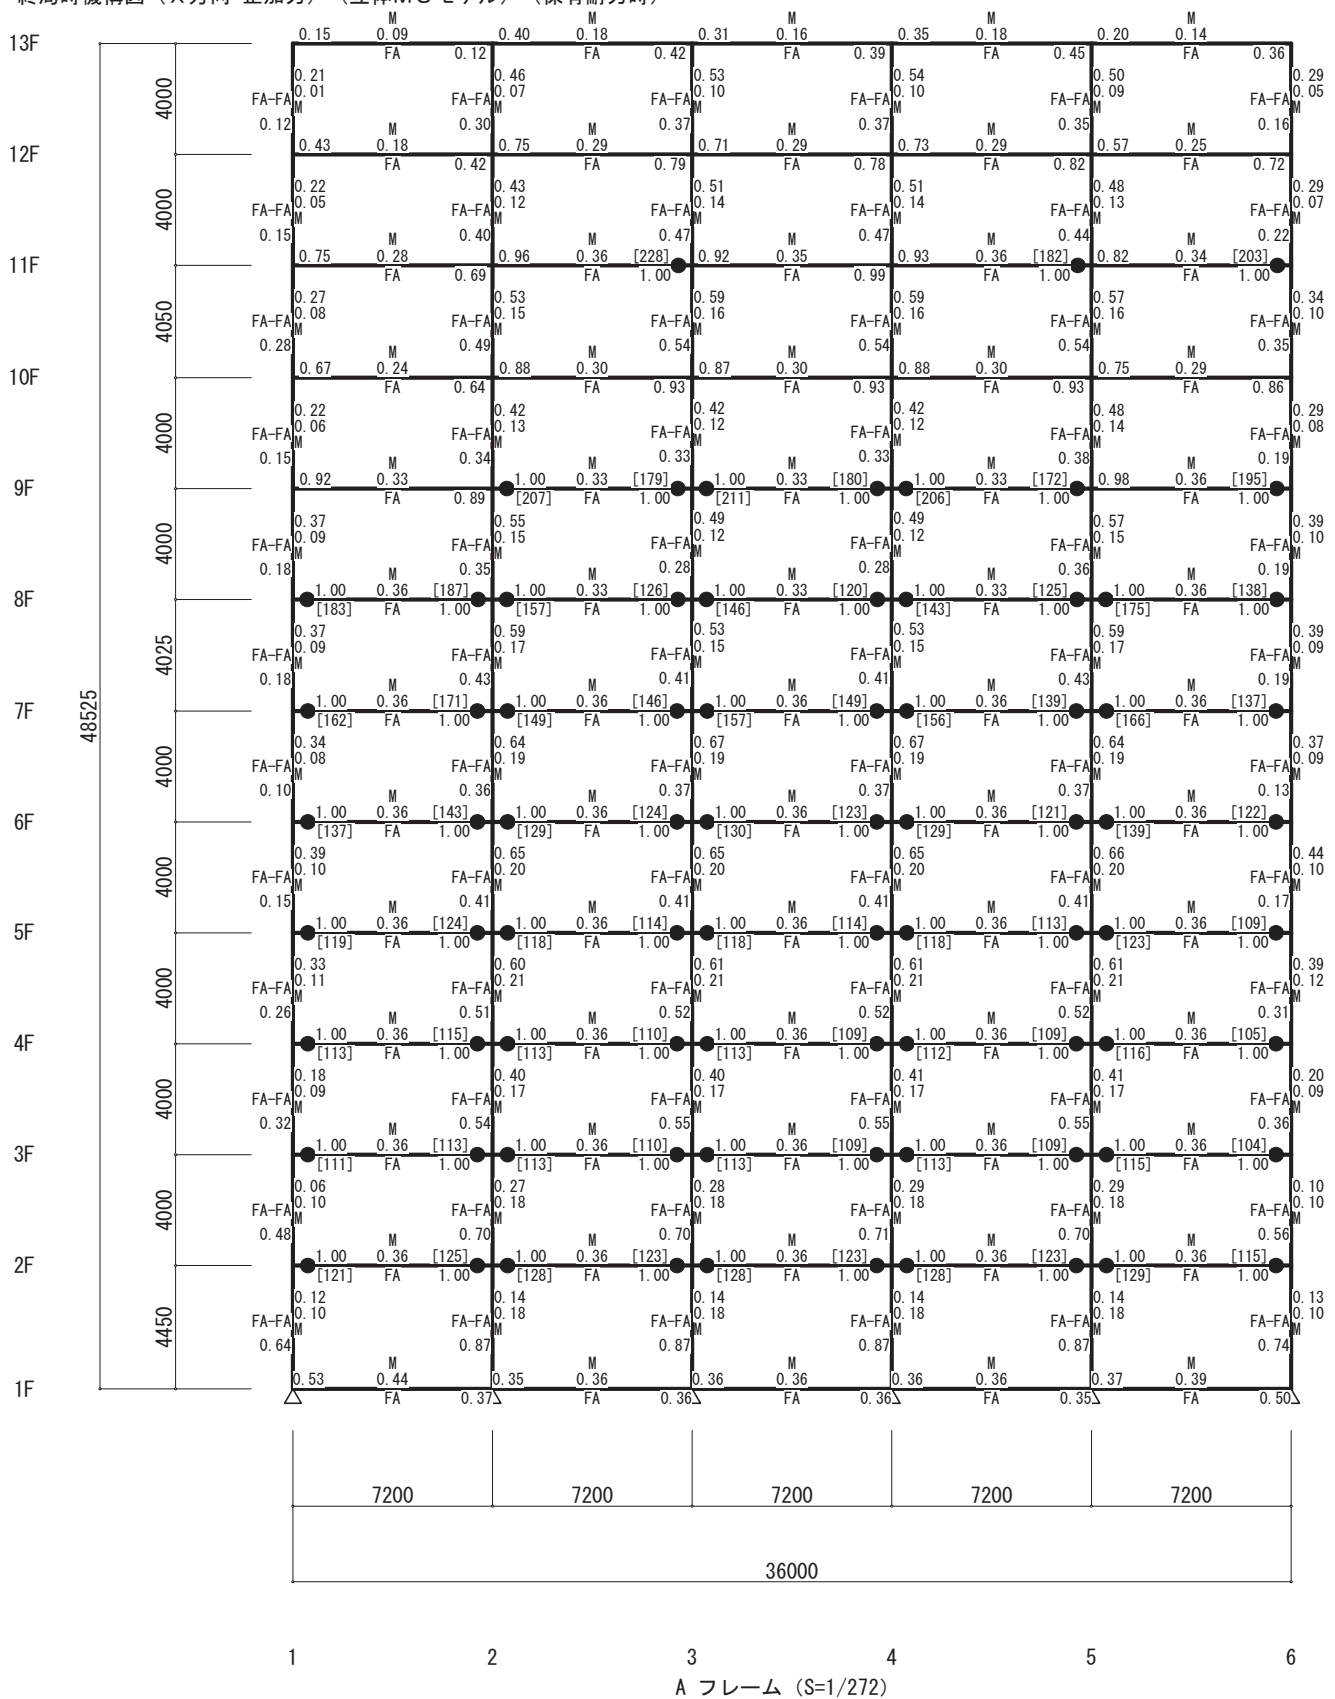


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

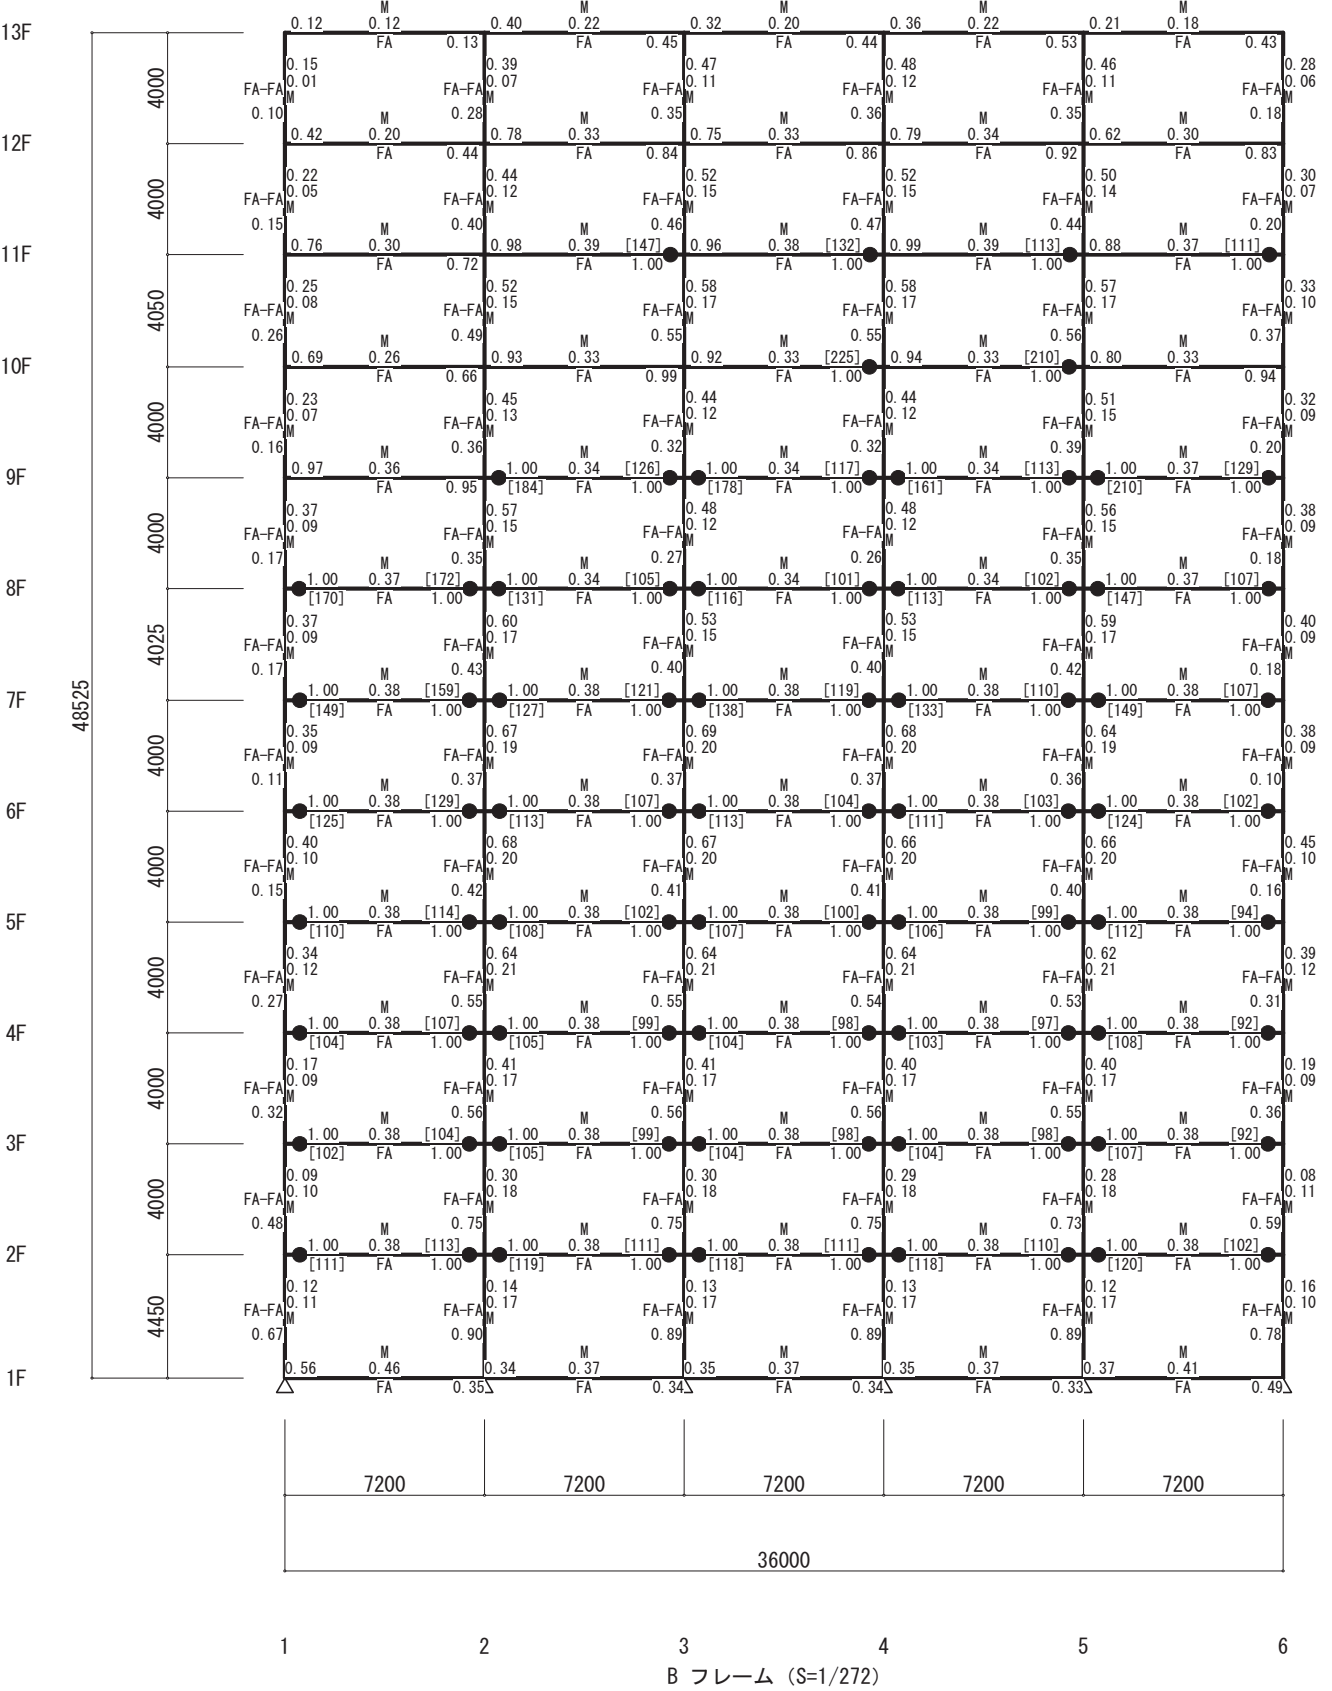


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

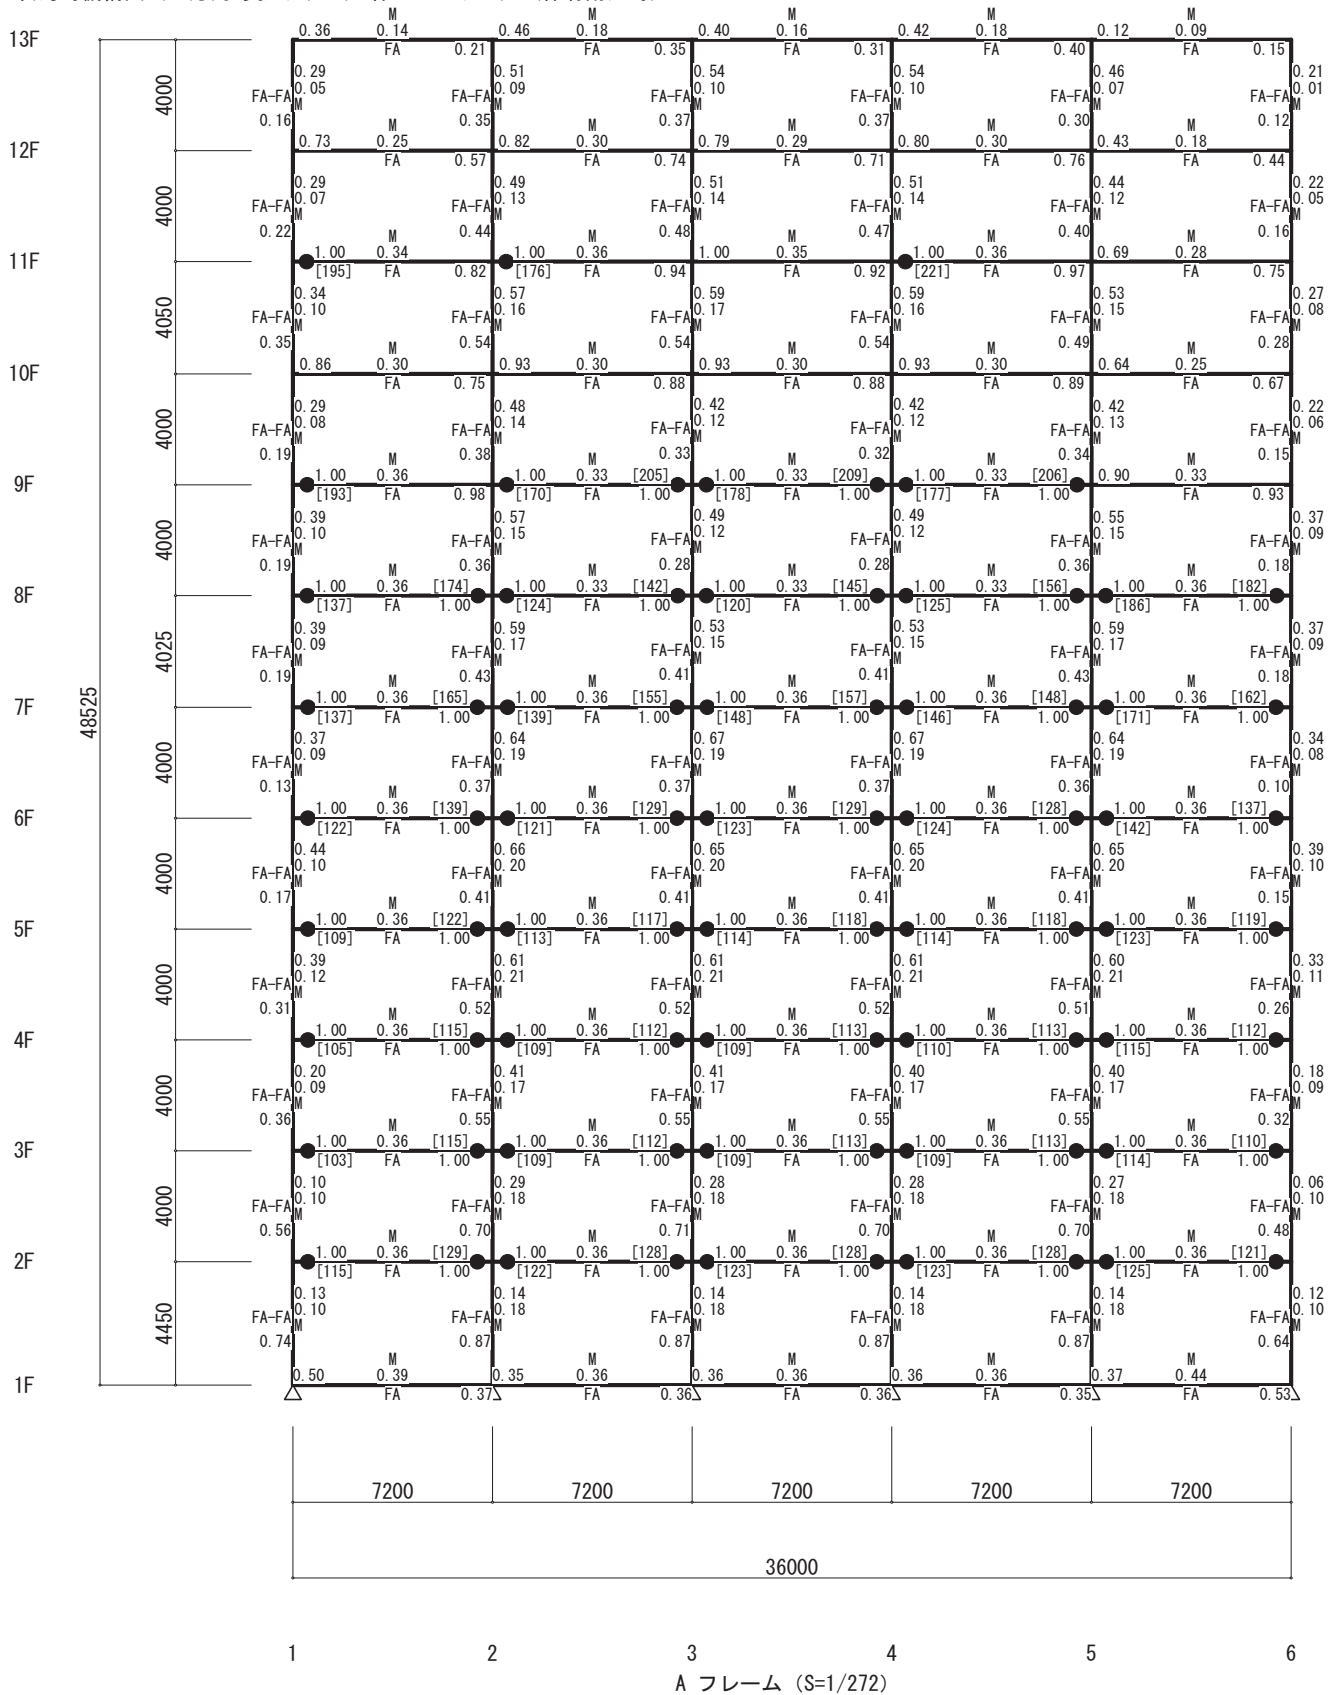


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

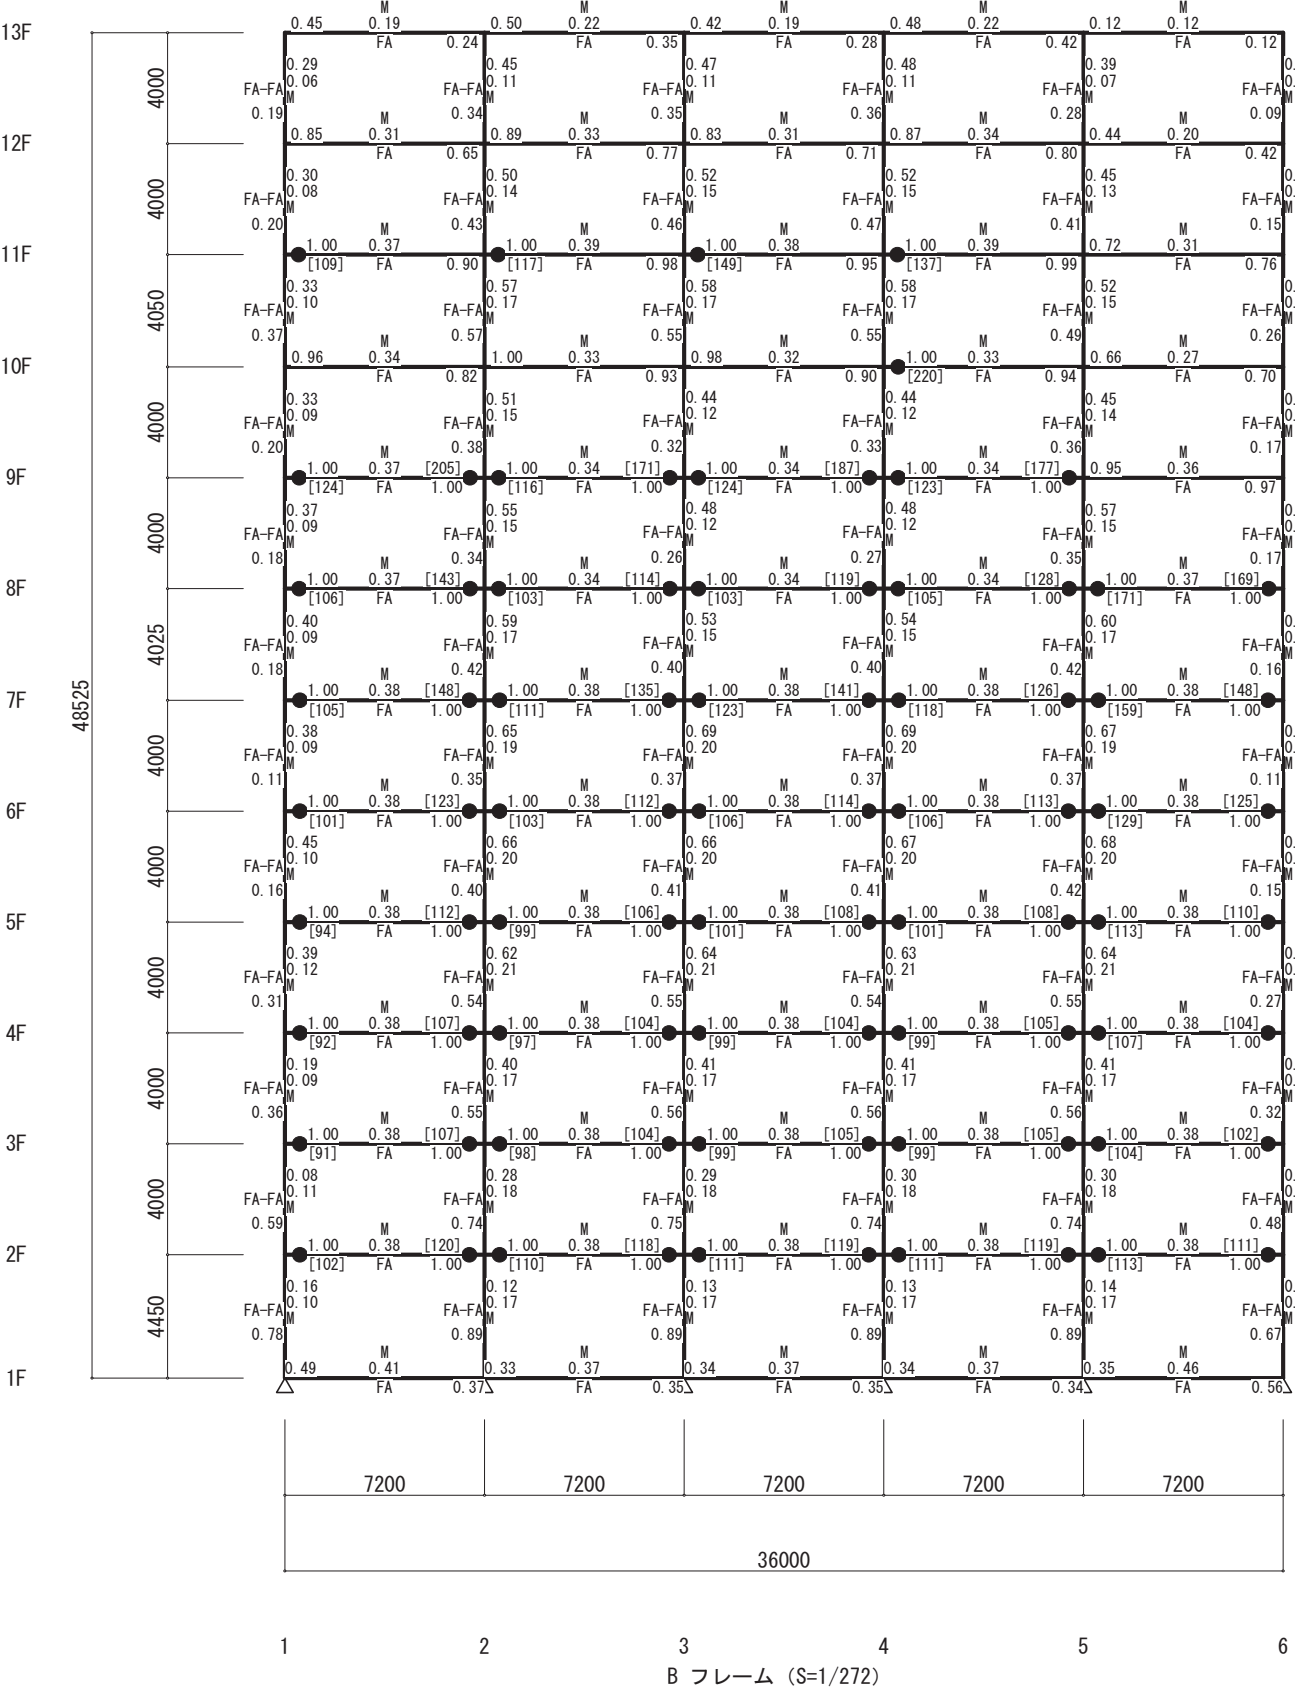


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

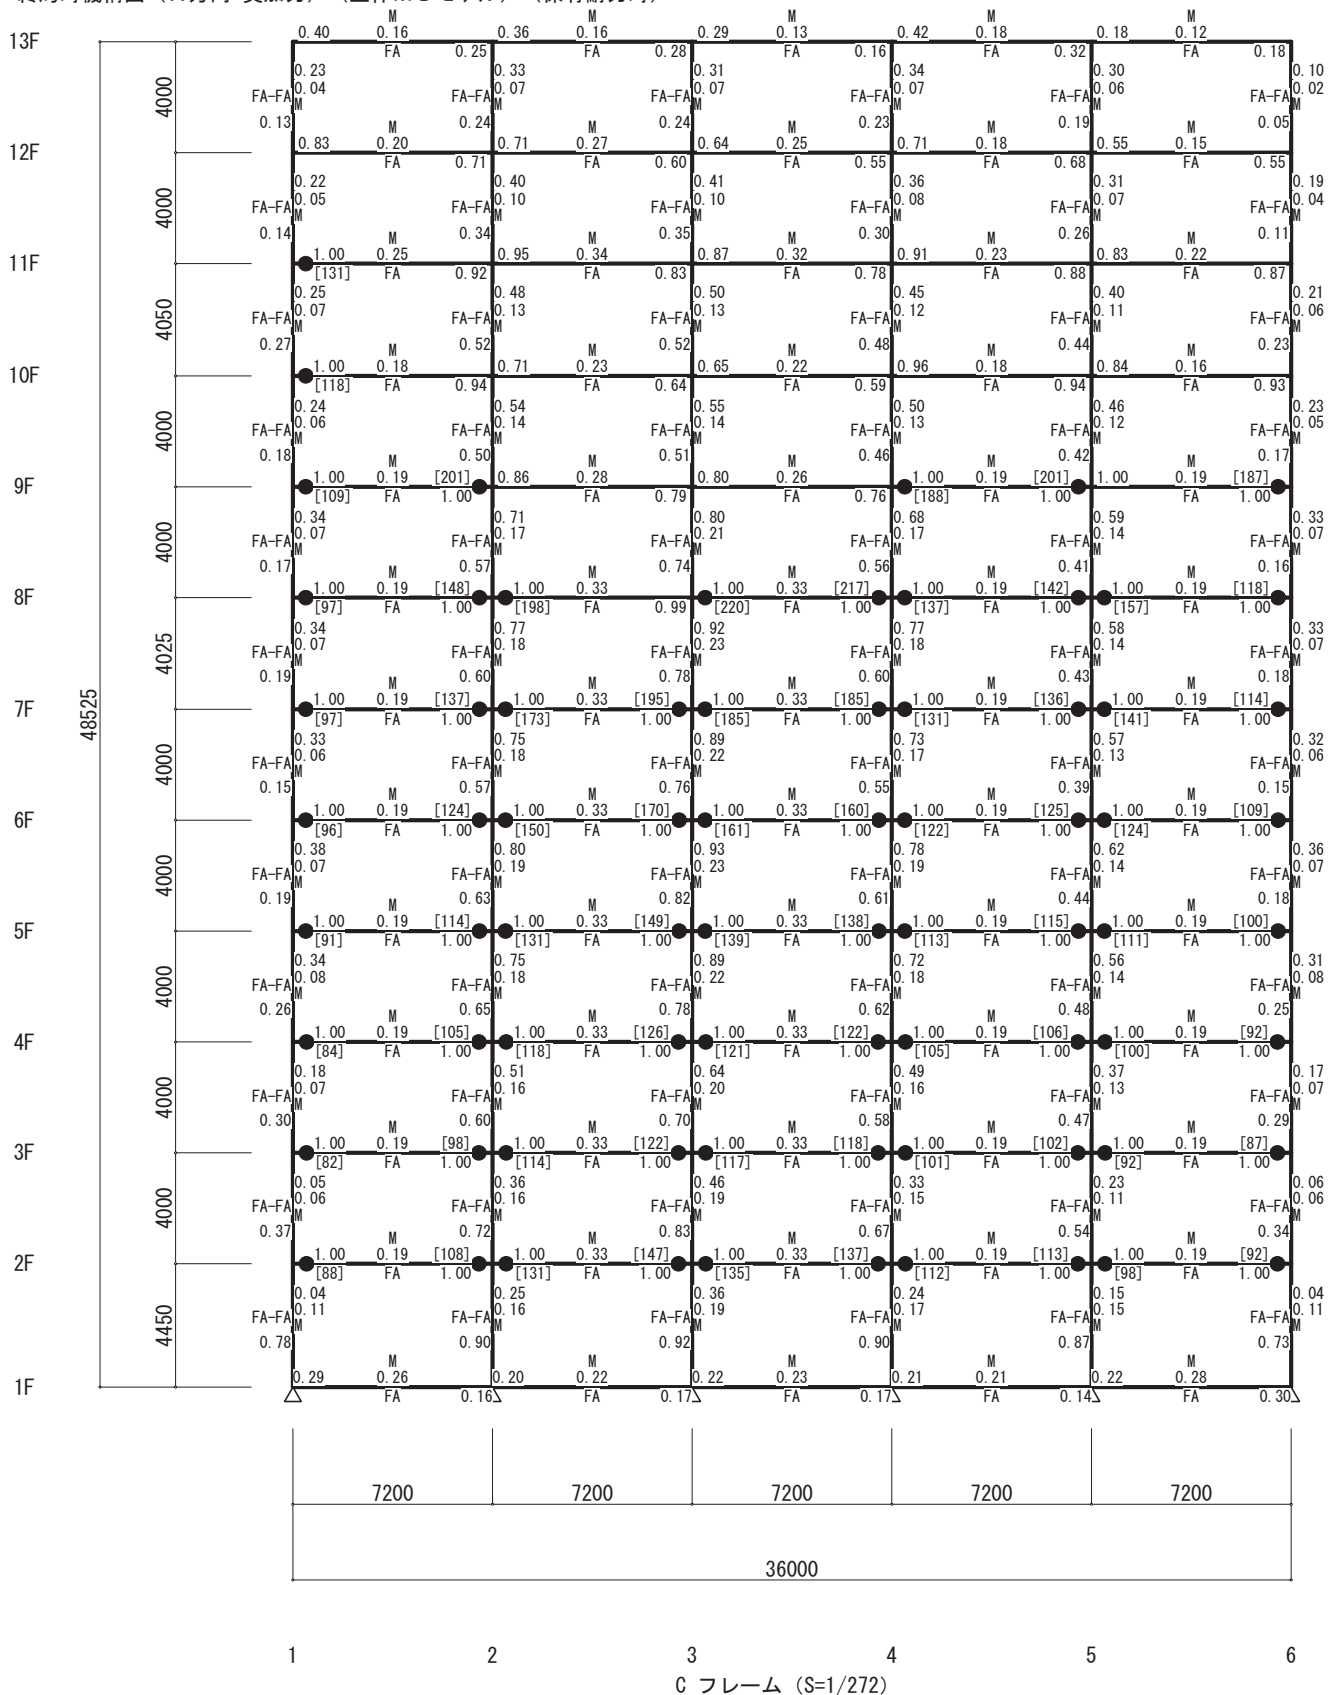


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

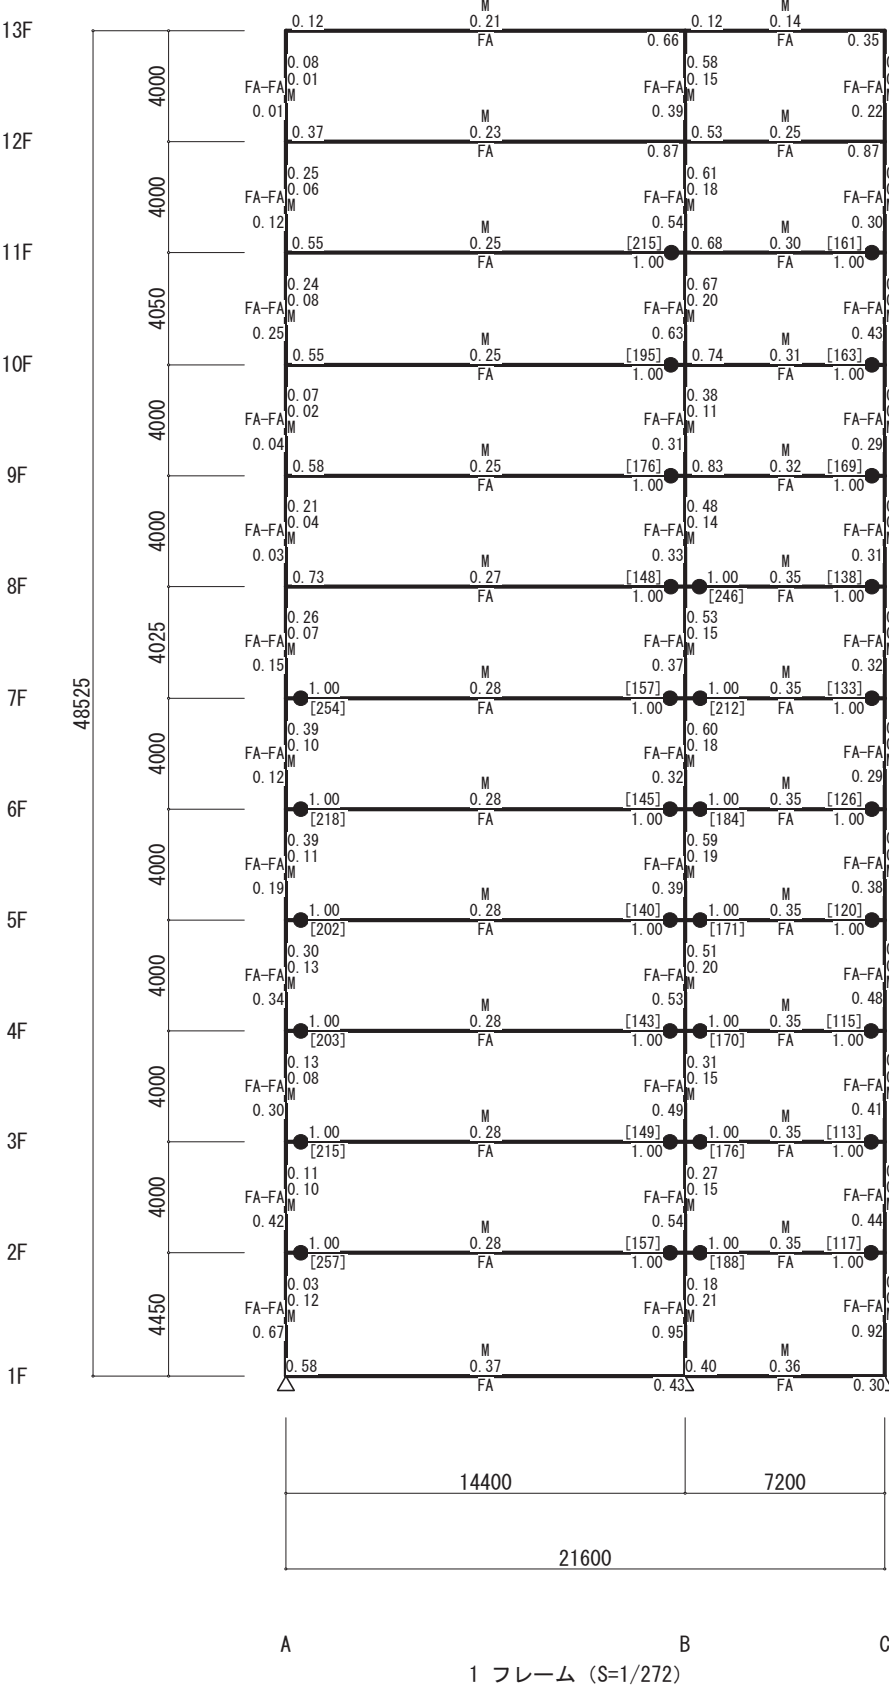


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

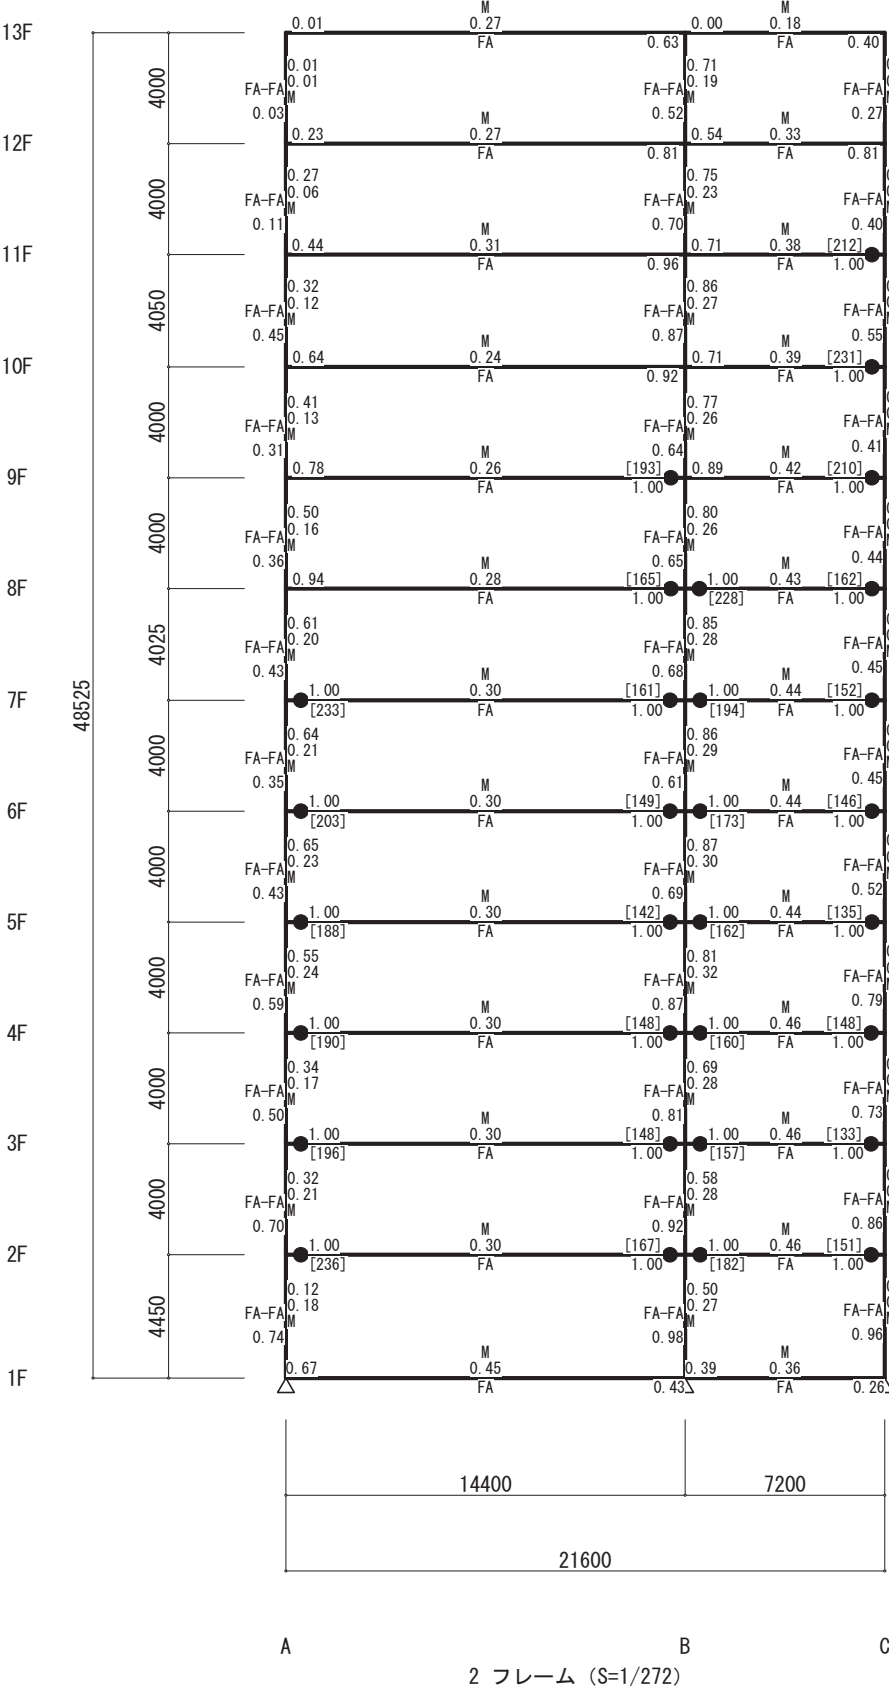


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

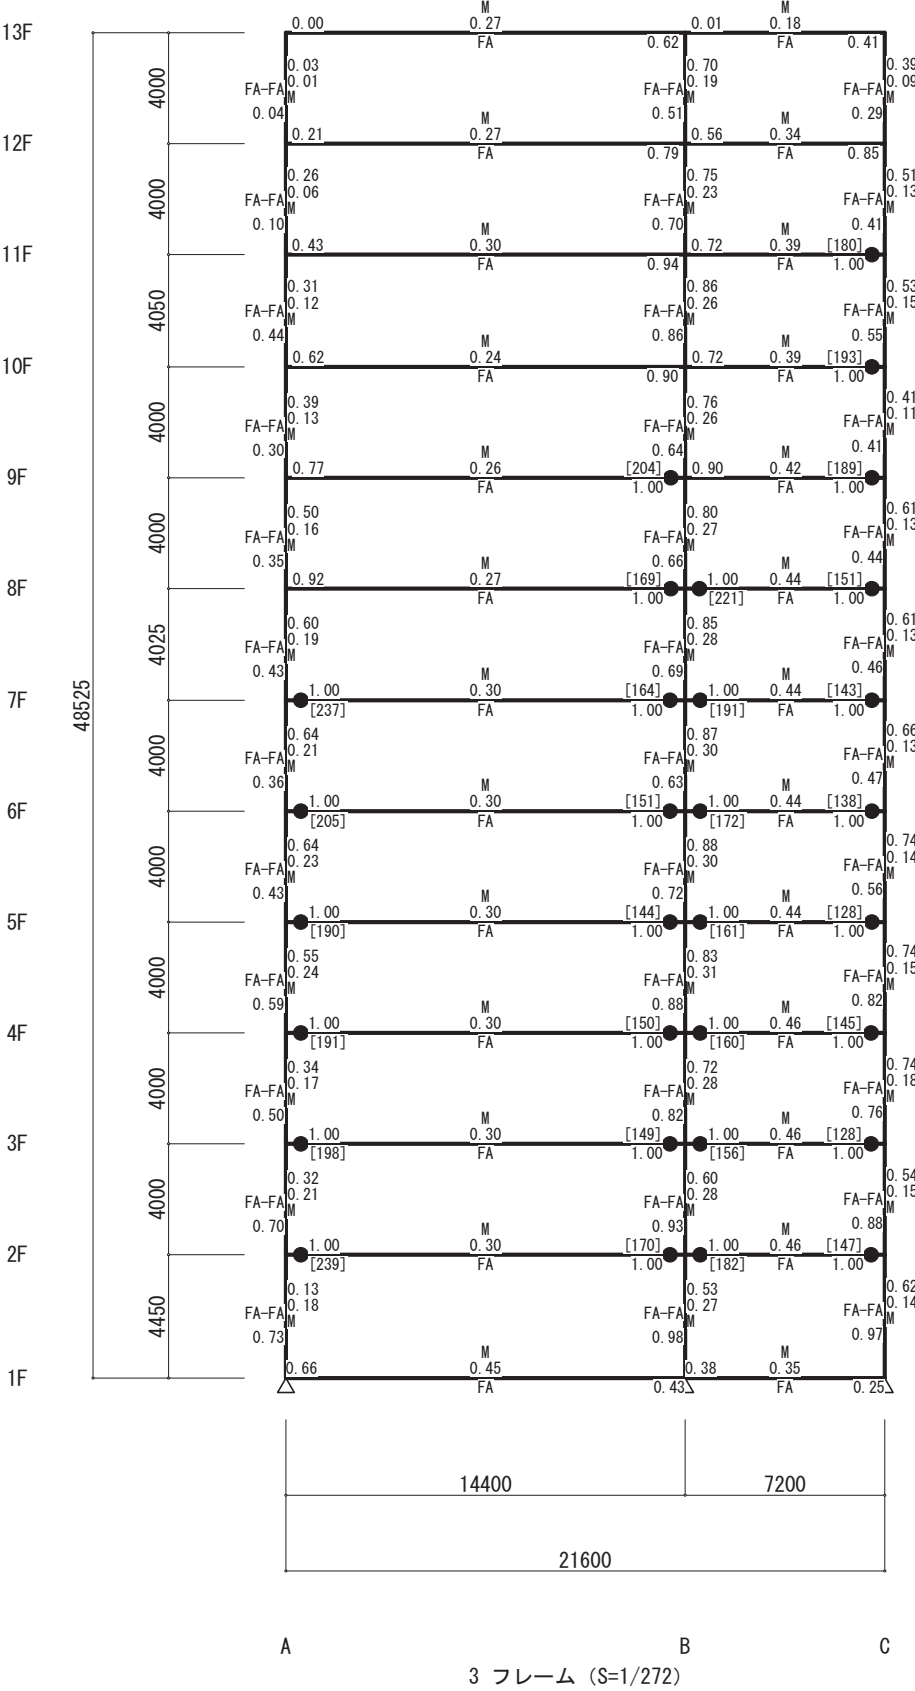


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

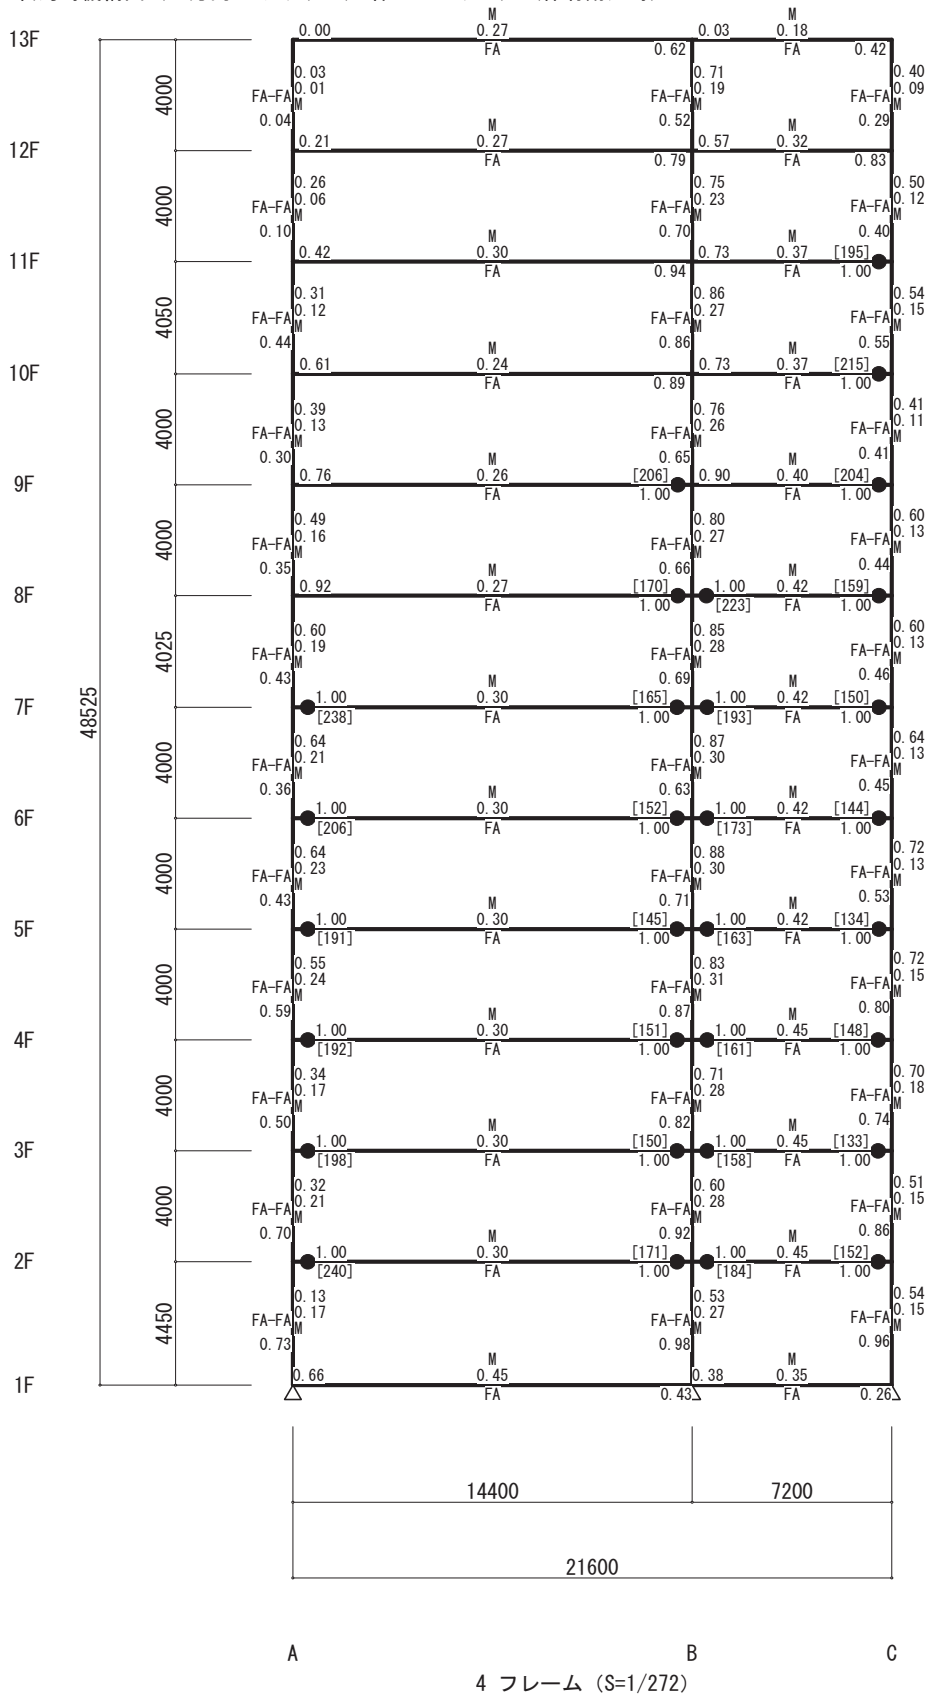


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

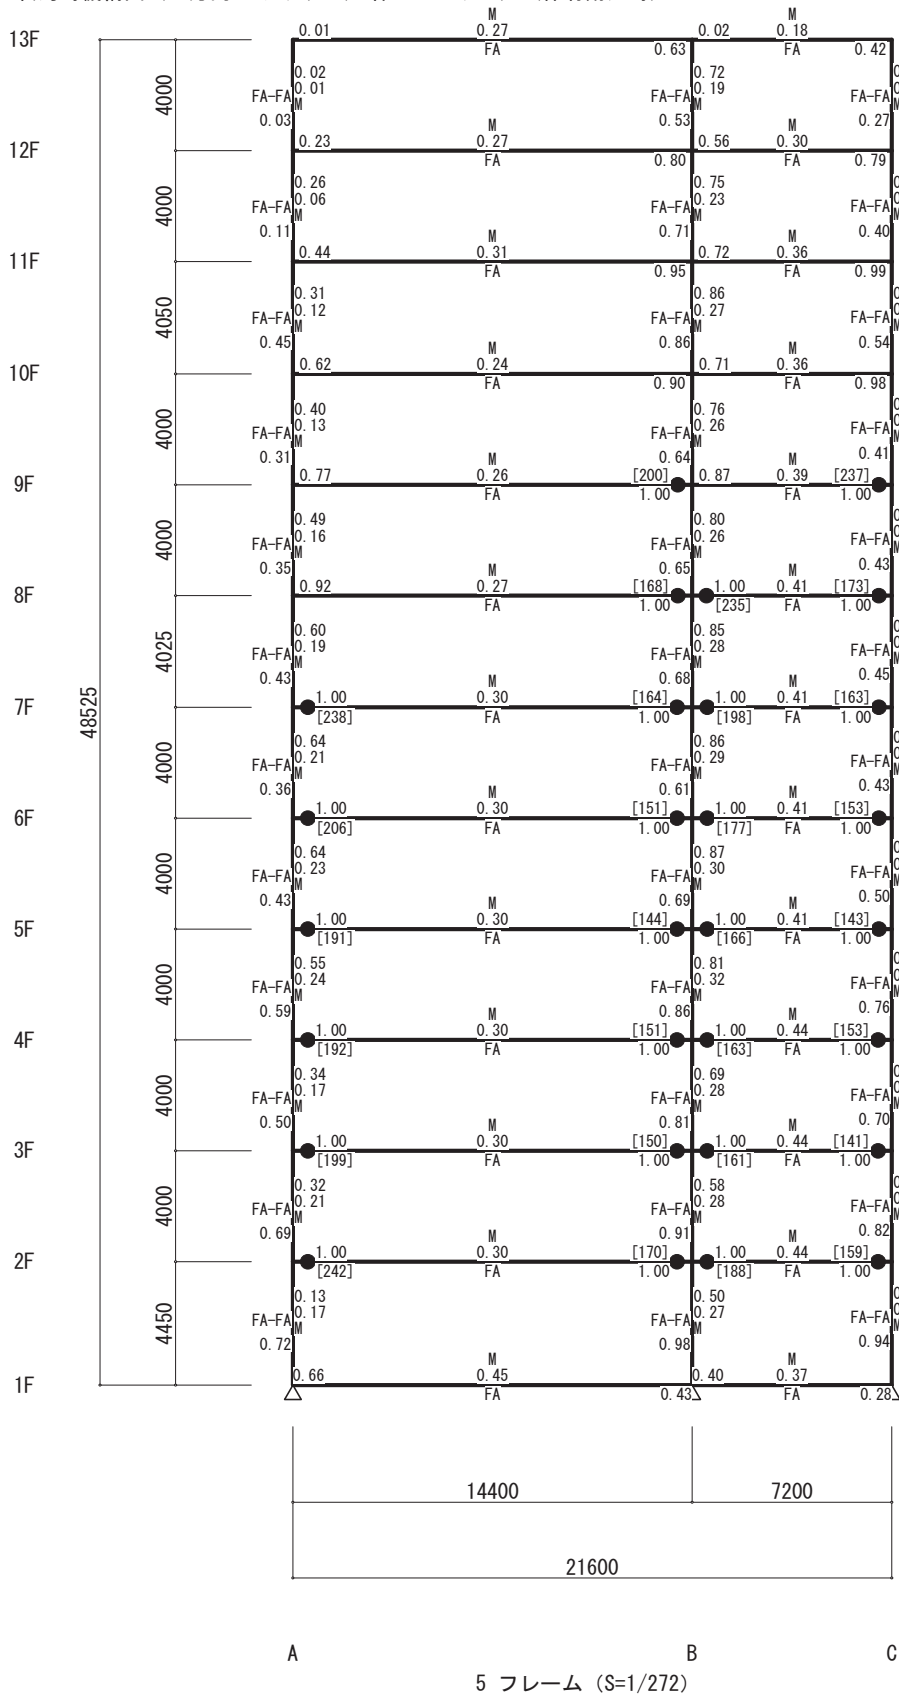


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

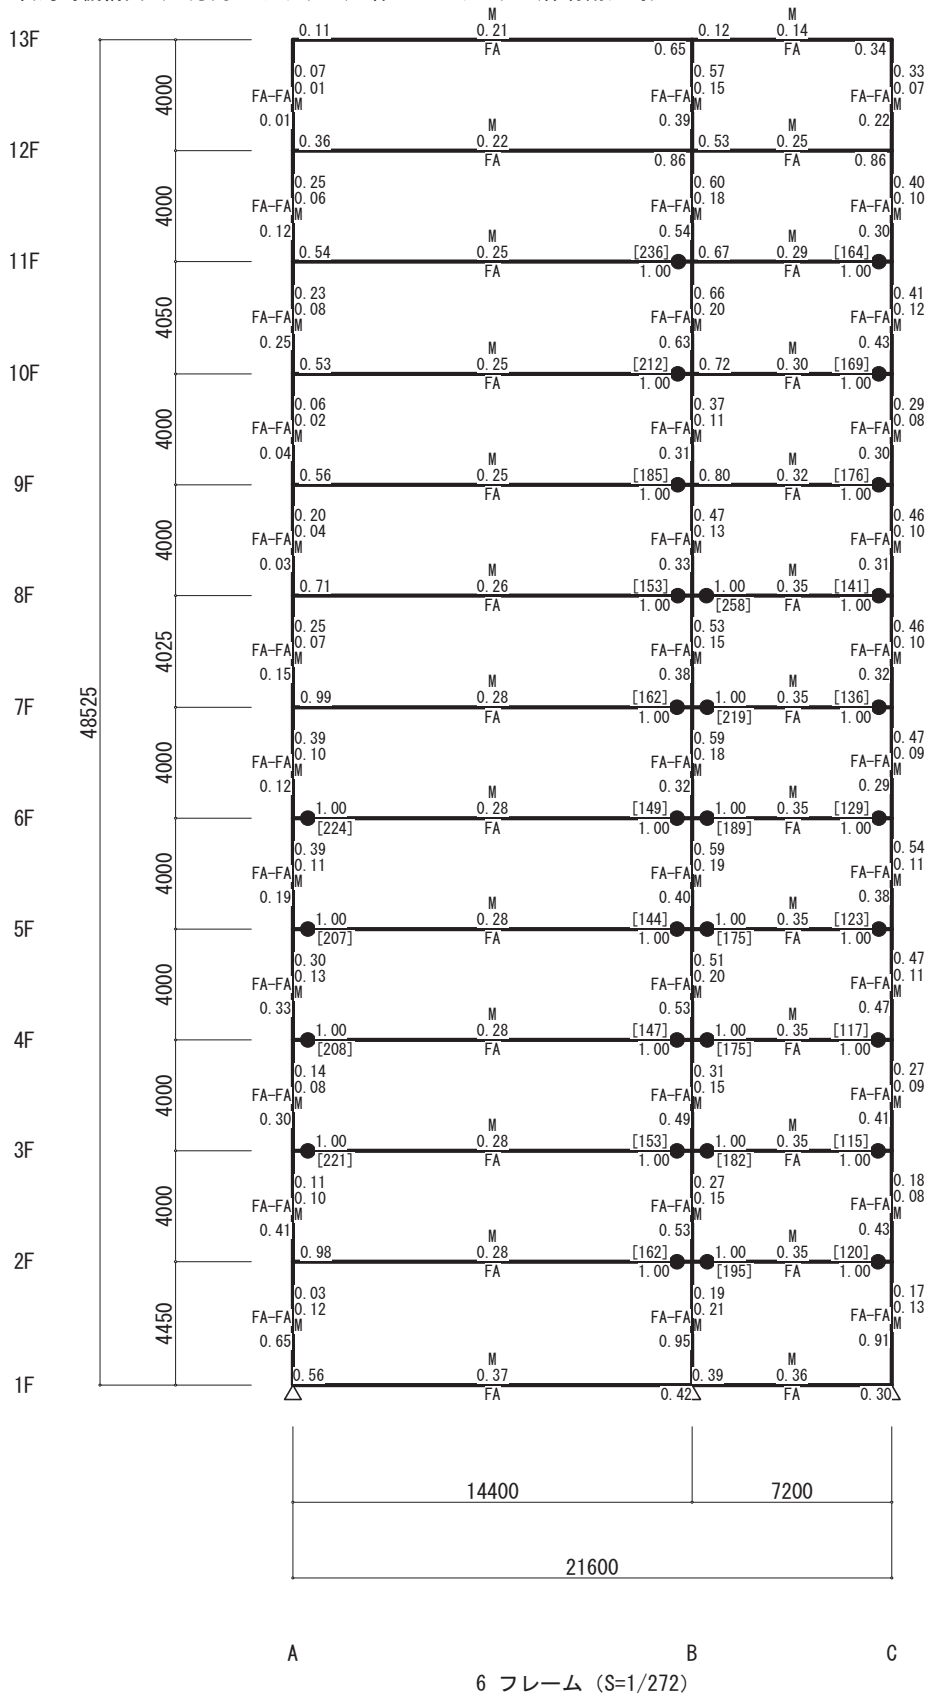


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

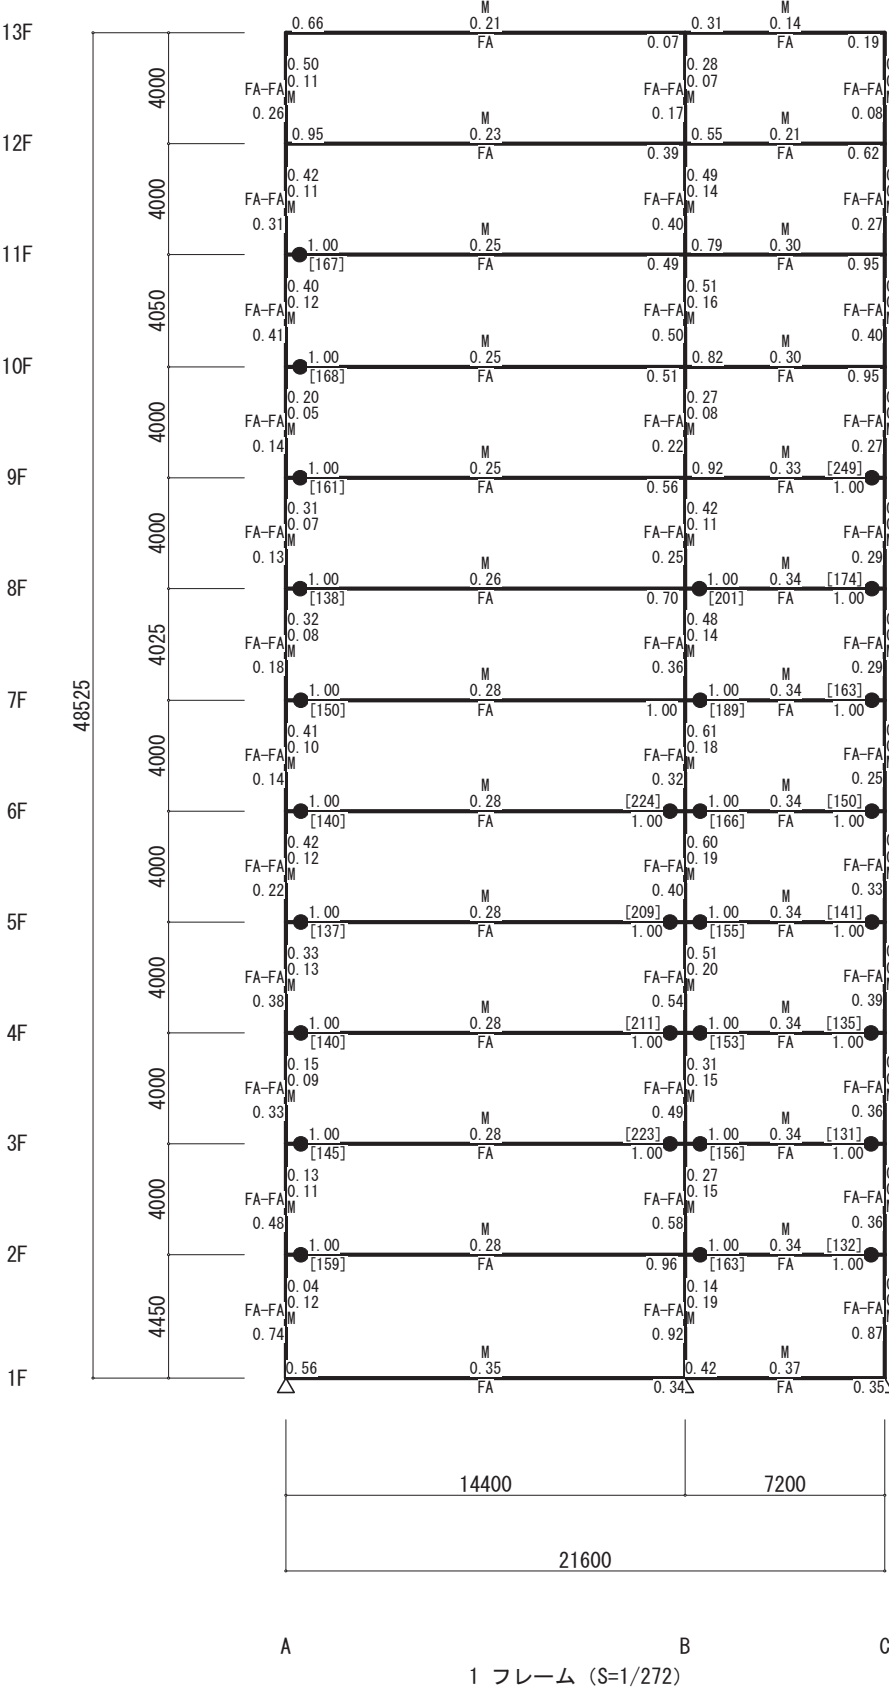


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

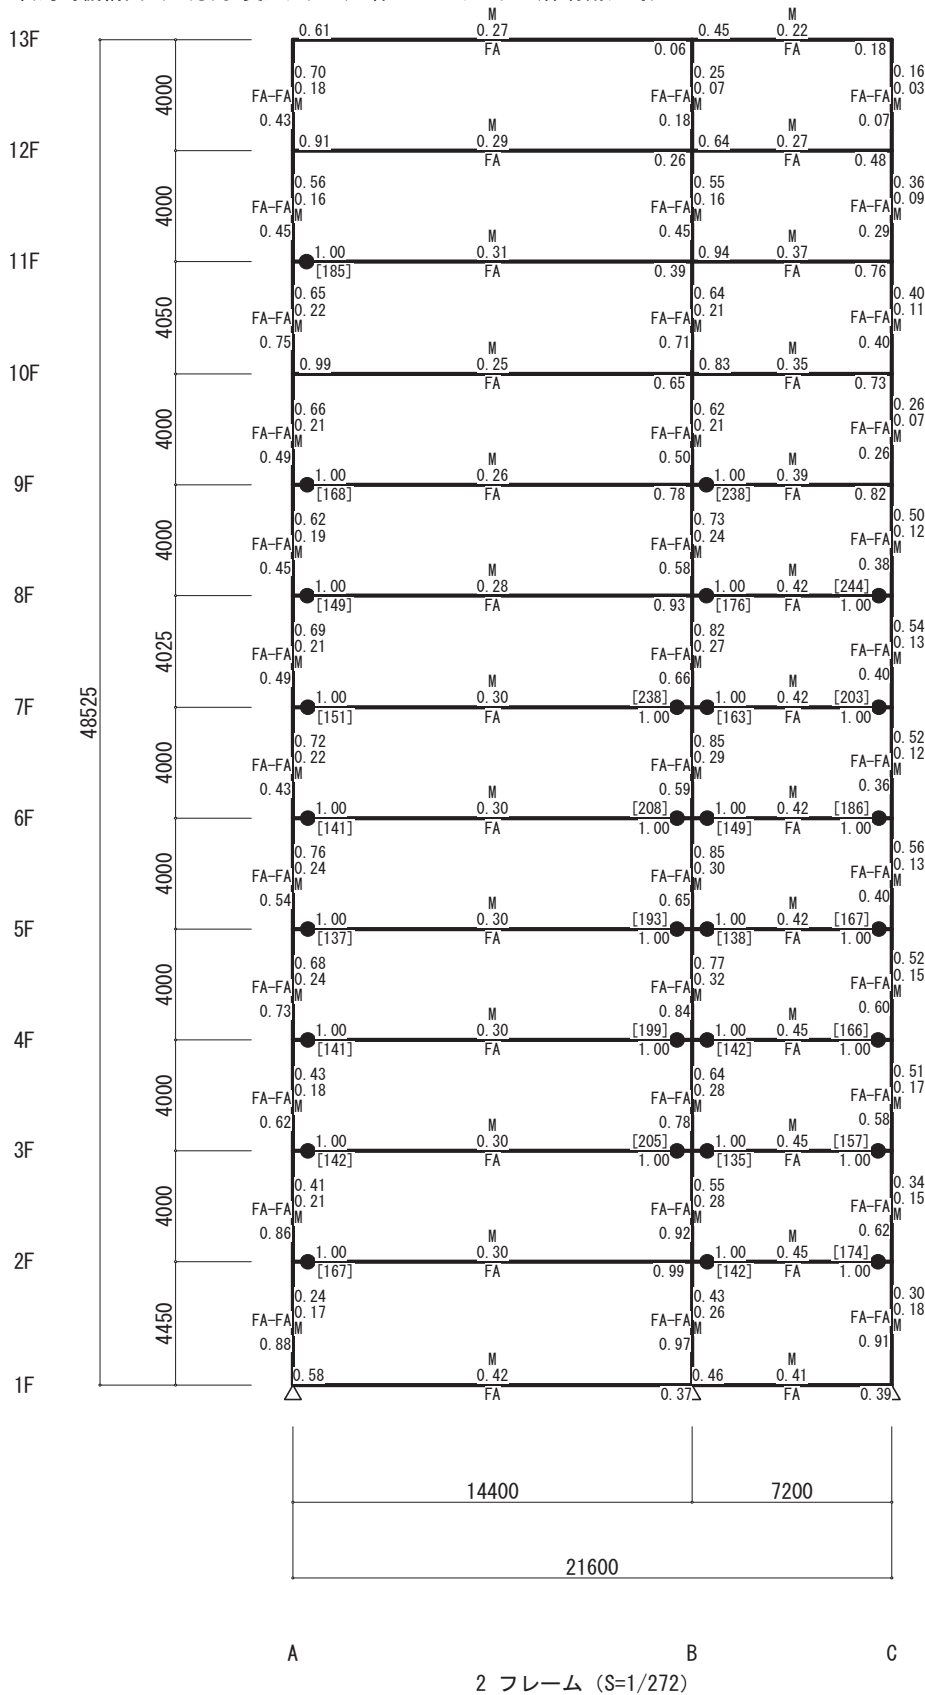


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

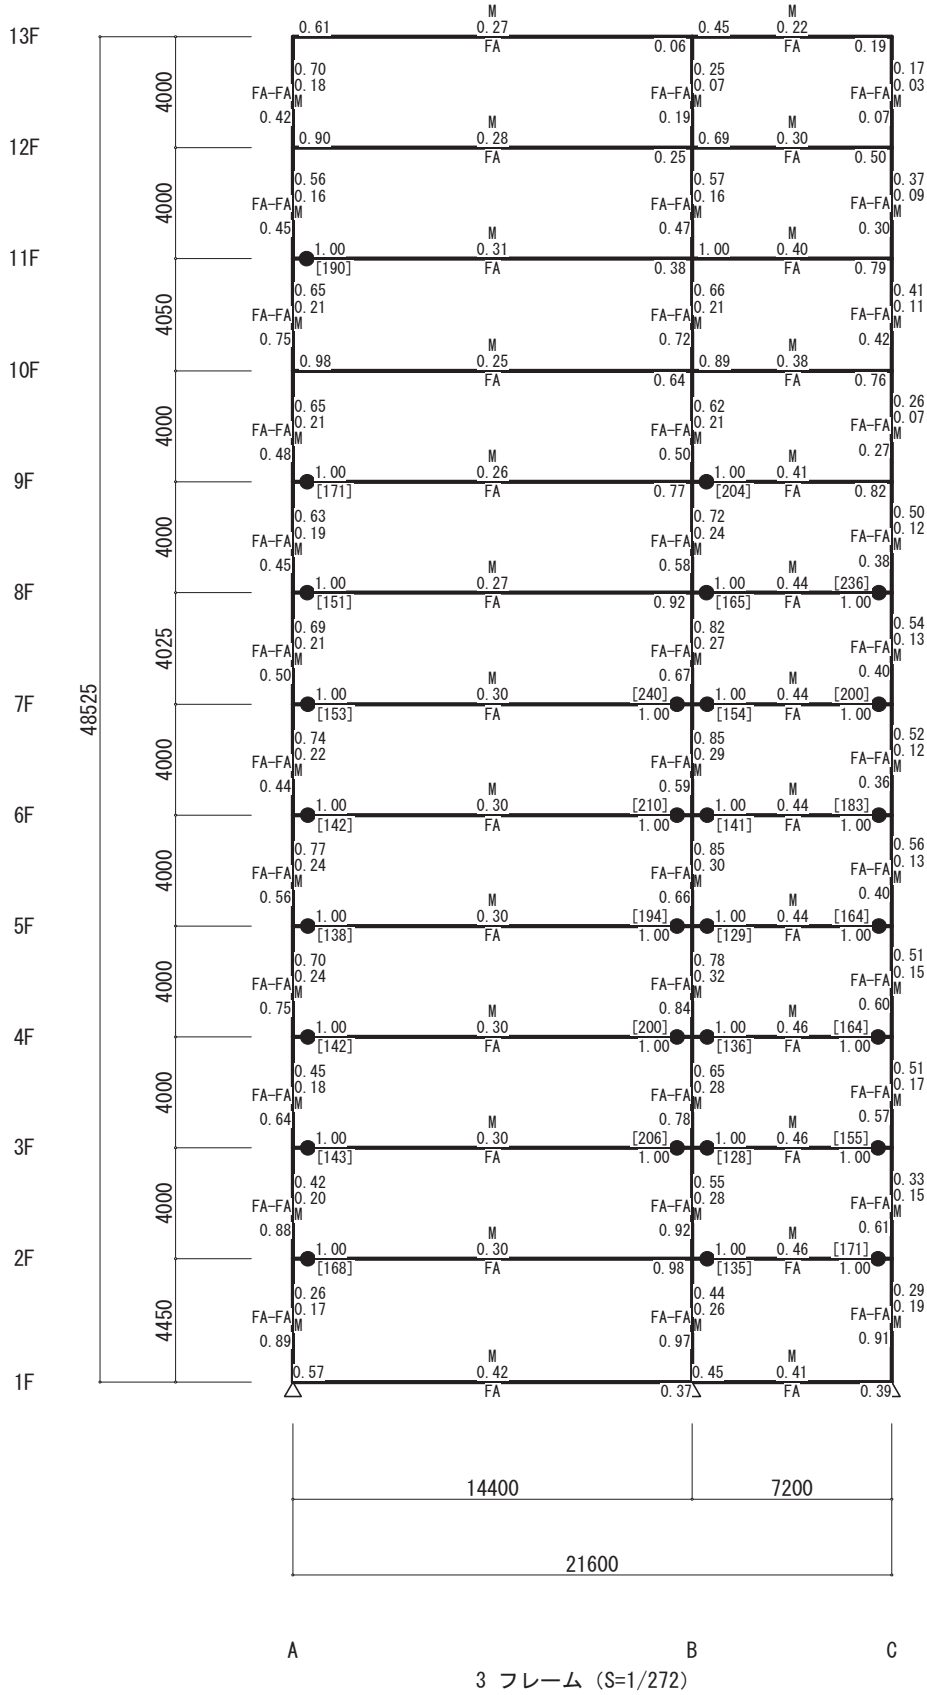


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

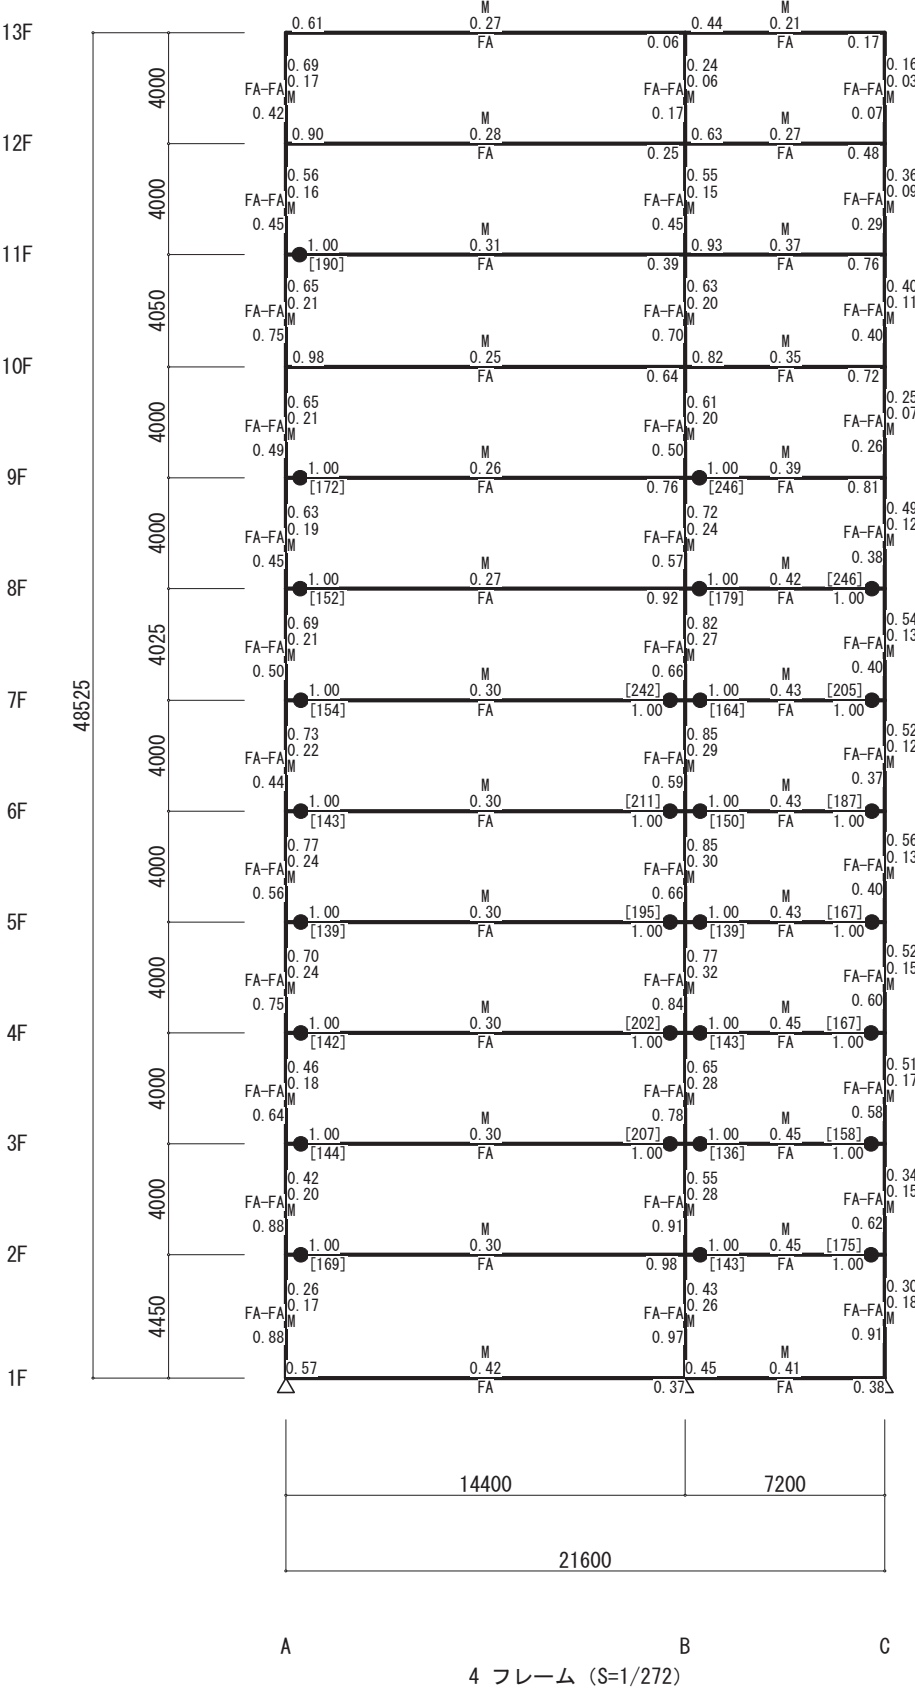

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

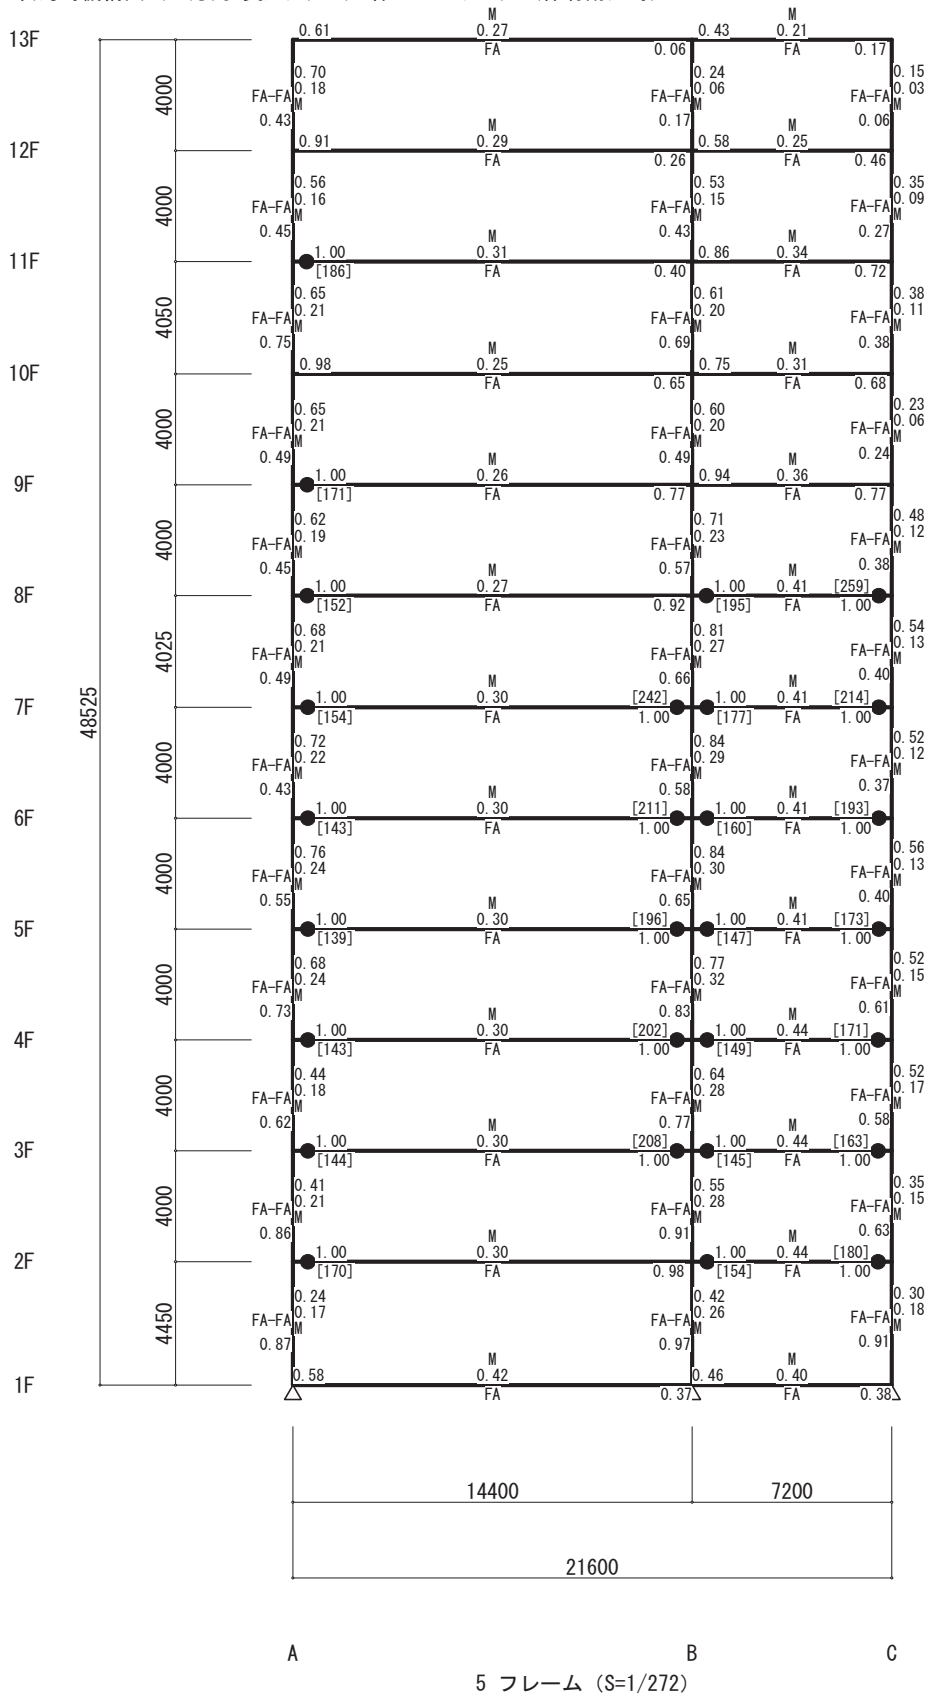

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

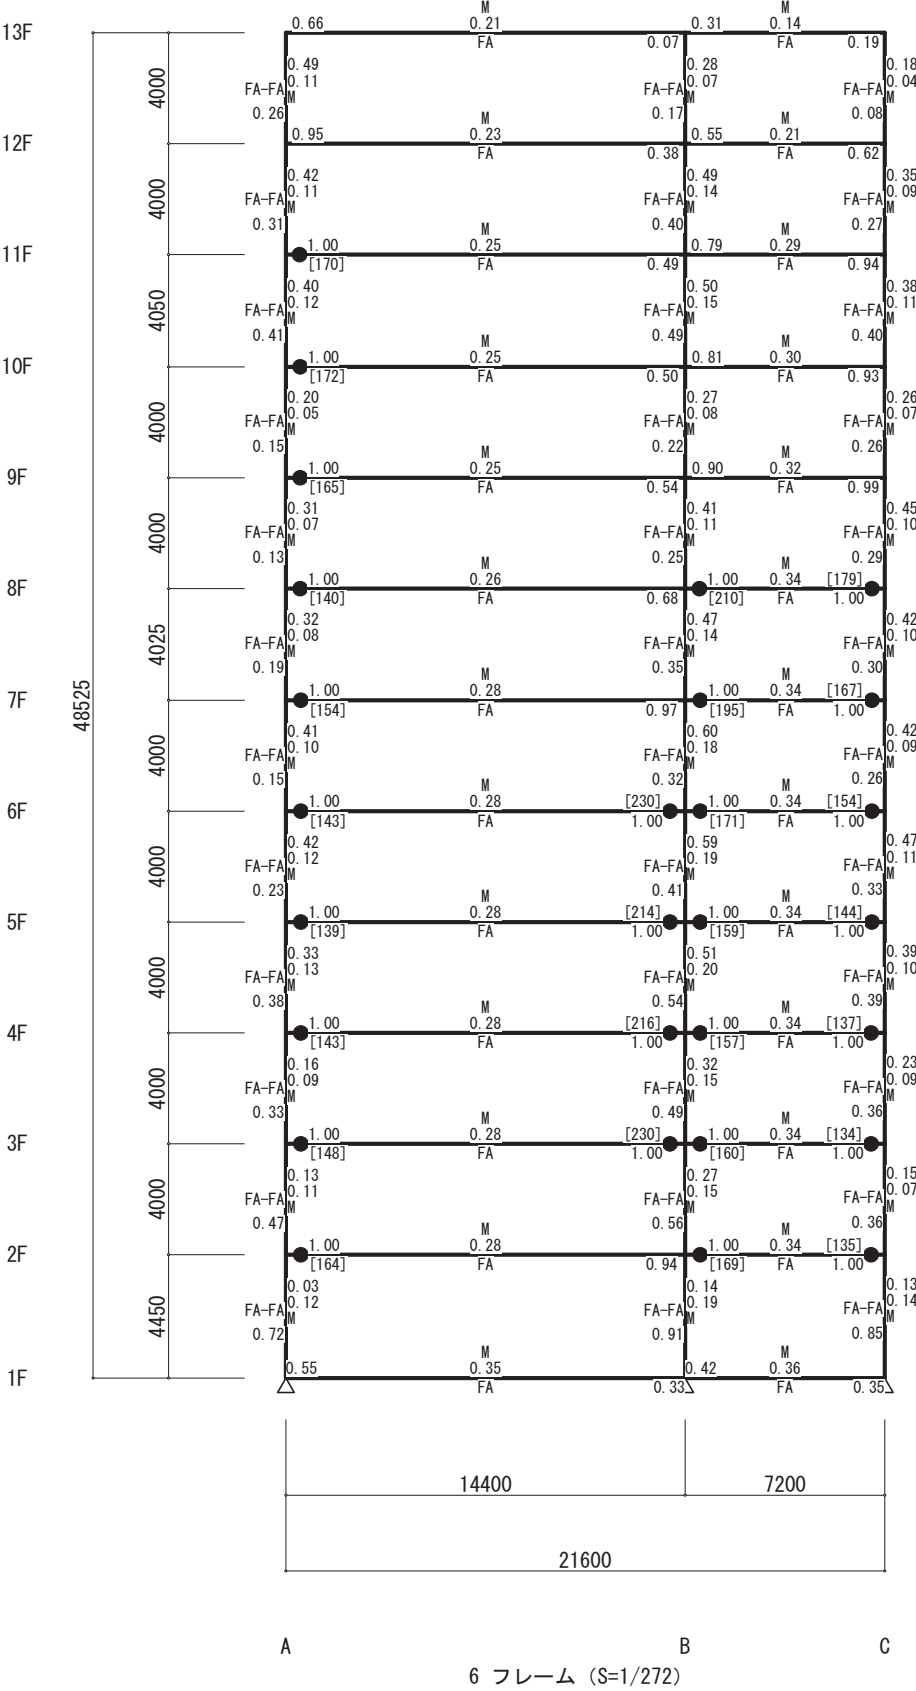

U-5必要保有水平力と判定

U-5.1耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①： Ho/D または②： $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
[*]：充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D ：（柱の内のり長さ／柱のせい）または（ $2 \cdot M / Q \cdot D$ ）
 σo ：最終ステップでの軸方向応力度
 Pt ：引張鉄筋比（%）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No ：RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*]：「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
（XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
 N/No ：崩壊メカニズム時の軸方向荷重／SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru ：コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
（SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$ ：筋違材の有効細長比（右上り）
 $\lambda e2$ ：筋違材の有効細長比（左上り）
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.046	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.030	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.045	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.046	----	----	----	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.023	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.018	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.019	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.018	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.026	----	----	----	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y 方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----

Y 方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	33.500	4.688	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

Y 方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード [*]	P1	P2	P3	P4	P5
1F	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)モード^{*} : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード [*]	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.045	1.21	27.00
		2	3	FA	M	0.030	0.82	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.83	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.09	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.83	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.84	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.09	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.026	0.71	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.49	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		4	5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		5	6	FA	M	0.024	0.64	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.016	0.43	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.26	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード [*]	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.040	1.09	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.83	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.030	0.82	27.00
		5	6	FA	M	0.045	1.21	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.040	1.09	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.84	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.86	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.83	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.49	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		4	5	FA	M	0.018	0.49	27.00
		5	6	FA	M	0.026	0.71	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.41	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
2	1F	B	C	FA	M	0.013	0.36	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.020	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.016	0.43	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.26	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.05	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.035	0.96	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.96	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.035	0.95	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.035	0.95	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	4F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	3F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	13F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
4	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
5	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
6	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
3	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
4	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
5	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	33.50	4.69	1440.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	7F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
1	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	2F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	4F	B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	10F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	9F	B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	12F	B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
A	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	9F	6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1 = $N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / [(1 - N/NE) \cdot M_{cr}] \leq 1.0$

検定比2 = $M1/M_{pc} \leq 1.0$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	($\times 10^2$ mm ²)
I	: 断面2次モーメント	($\times 10^4$ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	($\times 10^3$ mm ³)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x , i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10$ mm)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10$ mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3$ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3$ N)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6$ N・mm)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10^3$ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6$ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6$ N・mm)

X方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Z _p σ_y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	218.1 58316.1	-40.6 102.9	11699.5 11120.0	0.98	1961.2 192326.1	0.071 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	341.4 72968.2	367.8 536.9	12025.5 11627.1	0.94	1960.0 192214.2	0.288 0.003	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	494.4 72968.2	598.5 805.4	12025.5 11627.1	0.93	1957.9 192006.7	0.426 0.004	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	443.0 72968.2	597.9 801.4	12025.5 11627.1	0.93	1958.7 192084.8	0.421 0.004	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	514.0 72968.2	511.3 699.5	12025.5 11627.1	0.93	1957.6 191974.5	0.377 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	340.3 58316.1	184.1 376.6	11699.5 11120.0	0.94	1960.1 192215.4	0.213 0.002	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	311.7 48703.8	212.3 463.8	11409.8 10685.4	0.94	1960.4 192245.6	0.253 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	609.0 72968.2	671.8 885.1	12025.5 11337.3	0.92	1955.8 191801.4	0.472 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	928.1 72968.2	793.0 1041.7	12025.5 11337.3	0.90	1947.7 191005.7	0.566 0.005	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	842.8 72968.2	793.4 1043.3	12025.5 11337.3	0.91	1950.2 191250.6	0.561 0.005	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	984.6 72968.2	743.8 983.4	12025.5 11337.3	0.90	1945.9 190830.3	0.543 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	794.1 48703.8	271.9 581.9	11409.8 10685.4	0.91	1951.5 191380.1	0.348 0.003	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	245.2 49622.5	443.0 712.6	11441.0 10340.9	0.94	1961.0 192305.7	0.368 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	995.3 69338.2	911.0 1198.8	11954.4 11587.7	0.89	1945.6 190795.9	0.640 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1338.6 65867.1	801.9 1184.9	11881.1 11587.7	0.88	1932.3 189495.6	0.658 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1252.7 65867.1	801.8 1184.4	11881.1 11587.7	0.88	1936.0 189857.0	0.652 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1394.1 69338.2	920.7 1225.8	11954.4 11587.7	0.88	1929.8 189249.5	0.679 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1344.1 49622.5	449.4 715.3	11441.0 10340.9	0.87	1932.1 189471.7	0.454 0.004	OK
9F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1613.8 119810.9	608.6 2147.8	18795.6 18639.7	0.93	3261.3 319827.7	0.699 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1768.7 101283.9	384.5 1746.4	18431.8 18639.7	0.92	3255.3 319236.5	0.592 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1680.1 101283.9	384.6 1746.5	18431.8 18639.7	0.92	3258.8 319581.4	0.588 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1633.3 119810.9	604.8 2135.6	18795.6 18639.7	0.93	3260.6 319756.2	0.696 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	2166.5 88622.0	-36.6 1415.0	18119.9 15832.9	0.92	3237.3 317470.4	0.544 0.004	OK
8F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	2231.4 111295.2	565.9 2360.5	18639.7 18431.8	0.91	3234.0 317148.1	0.789 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2201.6 96777.4	324.4 2125.5	18327.8 18431.8	0.91	3235.5 317297.6	0.724 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2112.8 96777.4	324.3 2125.4	18327.8 18431.8	0.91	3239.9 317729.7	0.719 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	1879.7 111295.2	565.2 2364.5	18639.7 18431.8	0.92	3250.6 318779.8	0.774 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2994.3 81455.6	37.9 1821.5	17912.0 15417.1	0.90	3188.1 312650.3	0.713 0.006	OK
7F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2840.6 112617.9	961.2 2343.5	18665.0 18403.5	0.89	3198.5 313661.9	0.803 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2630.0 104798.6	886.2 2112.9	18508.1 18403.5	0.89	3211.7 314962.0	0.727 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2545.4 104798.6	886.8 2113.0	18508.1 18403.5	0.89	3216.8 315455.8	0.724 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2131.1 112617.9	960.4 2343.1	18665.0 18403.5	0.90	3239.0 317642.0	0.771 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	3825.5 80446.9	183.0 1697.3	17880.5 15788.4	0.88	3122.9 306254.2	0.718 0.006	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3254.6 140435.6	1030.3 2580.8	19048.4 18772.3	0.89	3559.3 349045.0	0.812 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3059.3 140435.6	1053.2 2685.1	19048.4 18772.3	0.90	3575.3 350619.3	0.829 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2986.8 140435.6	1053.4 2684.5	19048.4 18772.3	0.90	3581.0 351179.5	0.826 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2583.4 140435.6	1030.6 2581.7	19048.4 18772.3	0.91	3610.3 354048.6	0.781 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4676.5 94794.5	131.1 1584.6	18220.2 16931.8	0.88	3412.4 334644.1	0.673 0.005	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3658.1 140435.6	1366.7 2456.8	19048.4 18680.3	0.87	3522.9 345483.4	0.792 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3484.1 140435.6	1359.3 2424.6	19048.4 18680.3	0.88	3539.1 347070.0	0.776 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3429.7 140435.6	1359.3 2424.4	19048.4 18680.3	0.88	3544.0 347550.2	0.774 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3043.2 140435.6	1366.3 2456.4	19048.4 18680.3	0.89	3576.6 350745.0	0.764 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	5534.0 87702.3	482.8 1613.6	18036.1 16931.8	0.84	3298.4 323463.9	0.717 0.005	OK
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	4054.5 133896.2	1924.2 2078.8	18956.4 18588.3	0.83	3483.1 341579.5	0.701 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3904.5 133896.2	1927.4 2089.1	18956.4 18588.3	0.84	3498.7 343103.3	0.697 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3871.6 133896.2	1927.3 2089.1	18956.4 18588.3	0.84	3502.0 343430.5	0.695 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3505.4 133896.2	1924.3 2079.3	18956.4 18588.3	0.84	3537.2 346880.0	0.676 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	6394.5 87702.3	1091.6 1200.8	18036.1 16563.7	0.74	3164.8 310357.1	0.646 0.004	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4455.7 150273.3	2627.7 1490.1	23213.1 22745.9	0.87	4246.8 416471.4	0.722 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4327.4 150273.3	2624.1 1486.3	23213.1 22745.9	0.87	4258.4 417602.9	0.717 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4314.0 150273.3	2624.5 1486.4	23213.1 22745.9	0.87	4259.5 417719.0	0.716 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	3967.5 150273.3	2627.6 1490.0	23213.1 22745.9	0.87	4288.9 420599.8	0.704 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	7255.5 95684.9	1726.9 570.7	21928.3 20293.1	0.82	3911.1 383551.9	0.701 0.005	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4857.7 150273.3	3511.1 758.4	23213.1 22629.1	0.89	4208.5 412712.4	0.941 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4750.6 150273.3	3519.9 761.4	23213.1 22629.1	0.89	4219.0 413746.0	0.938 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4756.7 150273.3	3517.6 761.3	23213.1 22629.1	0.89	4218.4 413687.4	0.938 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4429.7 150273.3	3512.4 758.3	23213.1 22629.1	0.90	4249.2 416703.5	0.924 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	8117.6 95684.9	2702.1 -97.7	21928.3 20293.1	0.86	3775.5 370246.7	0.970 0.007	OK
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5259.5 140098.2	4145.2 -115.8	23032.1 22772.2	0.91	4166.9 408630.9	1.108 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5169.2 140098.2	4155.3 -125.9	23032.1 22772.2	0.91	4176.5 409576.6	1.106 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5191.8 140098.2	4152.7 -123.3	23032.1 22772.2	0.91	4174.1 409341.2	1.107 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	4881.8 140098.2	4187.4 -121.1	23032.1 22772.2	0.91	4206.1 412476.6	1.101 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	8977.0 110965.7	3622.8 -1097.0	22382.4 21732.7	0.90	3625.1 355496.9	1.211 0.010	NG

X方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	364.3 62667.2	-58.6 75.4	11808.2 11916.8	0.99	1959.8 192187.9	0.069 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	569.2 74929.9	372.3 534.5	12061.7 12025.5	0.93	1956.6 191877.6	0.302 0.003	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	746.6 74929.9	637.9 835.5	12061.7 12061.7	0.91	1952.7 191498.9	0.454 0.004	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	706.0 74929.9	675.2 875.5	12061.7 12025.5	0.91	1953.7 191594.4	0.470 0.005	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	768.8 74929.9	602.0 790.0	12061.7 12025.5	0.91	1952.2 191444.3	0.434 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	468.4 62667.2	255.5 457.1	11808.2 11916.8	0.93	1958.3 192047.2	0.259 0.002	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	526.4 53185.7	241.7 477.8	11554.6 11771.9	0.93	1957.4 191953.7	0.273 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	914.9 74929.9	716.2 916.8	12061.7 11989.3	0.90	1948.1 191045.0	0.503 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1311.6 74929.9	821.3 1084.0	12061.7 12025.5	0.88	1933.5 189611.9	0.606 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1236.5 74929.9	826.0 1103.6	12061.7 11989.3	0.89	1936.7 189922.2	0.611 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1327.5 74929.9	779.1 1050.4	12061.7 11989.3	0.88	1932.8 189543.5	0.593 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	986.8 53185.7	304.0 633.0	11554.6 11771.9	0.90	1945.9 190823.2	0.381 0.003	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	535.5 54296.5	431.5 700.7	11587.7 11587.7	0.92	1957.2 191937.9	0.378 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1419.3 73091.2	902.9 1194.6	12027.8 11991.1	0.88	1928.6 189134.5	0.663 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1889.7 67569.2	786.2 1155.1	11917.8 12027.8	0.86	1902.9 186609.0	0.679 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	1810.0 67569.2	784.5 1149.1	11917.8 11991.1	0.86	1907.8 187087.2	0.671 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1856.4 73091.2	902.7 1189.5	12027.8 11991.1	0.86	1904.9 186811.4	0.690 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1585.5 54296.5	434.7 685.3	11587.7 11587.7	0.86	1920.4 188324.3	0.446 0.004	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	264.2 96777.4	-57.8 1413.0	18327.8 17912.0	0.97	3290.5 322687.4	0.434 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2111.7 126042.8	598.4 2157.2	18899.5 18951.5	0.92	3240.0 317734.8	0.723 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2457.4 111295.2	377.4 1765.5	18639.7 19003.5	0.91	3221.8 315952.6	0.631 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2373.4 111295.2	377.4 1767.7	18639.7 18951.5	0.91	3226.5 316410.9	0.628 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2190.6 126042.8	596.5 2157.3	18899.5 18951.5	0.92	3236.1 317351.8	0.727 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	2450.5 96777.4	-43.3 1437.3	18327.8 17912.0	0.92	3222.2 315991.1	0.550 0.005	OK
8F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2806.7 116866.9	550.4 2371.2	18743.6 18899.5	0.90	3200.7 313878.2	0.817 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	3028.7 101283.9	299.3 2132.9	18431.8 18899.5	0.90	3185.8 312416.3	0.766 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2939.0 101283.9	300.3 2132.5	18431.8 18899.5	0.90	3191.9 313020.3	0.762 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2527.0 116866.9	545.2 2372.9	18743.6 18847.6	0.91	3217.8 315561.4	0.805 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	3321.1 88622.0	19.8 1832.6	18119.9 17704.1	0.90	3164.4 310322.0	0.709 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3509.5 121346.1	938.5 2360.2	18821.9 18821.9	0.88	3149.6 308869.5	0.837 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3605.2 109917.0	874.7 2138.7	18612.7 18821.9	0.87	3141.8 308101.7	0.780 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3509.4 109917.0	870.9 2137.9	18612.7 18821.9	0.87	3149.6 308870.6	0.775 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	2867.3 121346.1	928.4 2365.4	18821.9 18821.9	0.89	3196.7 313490.0	0.810 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	4200.5 83873.9	153.5 1721.8	17985.1 17775.9	0.88	3088.3 302859.0	0.720 0.006	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4035.5 151181.0	1027.1 2602.2	19186.5 19140.4	0.89	3485.1 341775.7	0.852 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4186.9 151181.0	1045.0 2695.1	19186.5 19140.4	0.88	3468.9 340185.7	0.882 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4084.2 151181.0	1042.3 2699.2	19186.5 19140.4	0.89	3480.0 341270.3	0.878 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3395.5 151181.0	1018.3 2612.8	19186.5 19140.4	0.90	3547.1 347848.1	0.825 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	5090.1 102783.2	121.7 1617.8	18404.2 18220.2	0.88	3359.8 329486.4	0.685 0.005	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4571.0 147466.1	1349.3 2459.6	19140.4 19048.4	0.86	3425.1 335890.4	0.833 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4772.3 147466.1	1342.7 2433.5	19140.4 19140.4	0.86	3400.6 333489.3	0.835 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	4661.0 147466.1	1342.6 2435.8	19140.4 19094.4	0.86	3414.3 334829.3	0.831 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3925.6 147466.1	1348.8 2467.5	19140.4 19048.4	0.87	3496.5 342892.8	0.805 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	5987.2 94794.5	467.3 1626.5	18220.2 18220.2	0.84	3230.4 316797.7	0.722 0.005	OK
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5117.9 143886.5	1954.4 2093.1	19094.4 19140.4	0.82	3356.1 329124.1	0.748 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5363.8 143886.5	1957.0 2102.0	19094.4 19140.4	0.81	3322.6 325833.4	0.761 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5242.7 143886.5	1957.4 2101.8	19094.4 19140.4	0.82	3339.3 327473.2	0.756 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4462.3 143886.5	1955.9 2092.7	19094.4 19140.4	0.83	3437.9 337144.6	0.718 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	6891.9 94794.5	1126.6 1216.9	18220.2 18220.2	0.74	3078.7 301919.4	0.641 0.004	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5651.7 165126.9	2612.3 1460.1	23446.7 23563.5	0.86	4123.1 404334.7	0.761 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5951.8 165126.9	2610.0 1456.9	23446.7 23563.5	0.85	4087.4 400839.0	0.772 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5833.5 165126.9	2608.4 1456.7	23446.7 23563.5	0.85	4101.7 402239.0	0.767 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5011.1 165126.9	2606.5 1459.2	23446.7 23563.5	0.86	4193.0 411192.1	0.736 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	7803.1 103122.0	1704.1 541.5	22161.9 22161.9	0.82	3826.7 375273.1	0.691 0.005	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6193.7 157437.7	3494.9 778.2	23329.9 23563.5	0.88	4057.3 397889.9	0.984 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6544.8 157437.7	3492.8 781.0	23329.9 23563.5	0.88	4011.6 393399.6	0.997 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6429.0 157437.7	3501.6 781.8	23329.9 23563.5	0.88	4026.9 394907.0	0.995 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	5569.4 157437.7	3525.8 781.2	23329.9 23505.1	0.89	4132.5 405262.6	0.966 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	8721.5 103122.0	2742.0 -70.9	22161.9 22161.9	0.86	3671.4 360037.2	0.971 0.008	OK
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6766.1 147291.8	3977.3 -85.3	23162.0 23227.0	0.90	3981.4 390442.4	1.131 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7159.1 147291.8	3933.4 -79.3	23162.0 23291.9	0.89	3925.4 384948.2	1.138 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	7038.4 147291.8	3946.9 -89.5	23162.0 23227.0	0.89	3942.9 386667.8	1.136 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6146.5 147291.8	4046.4 -123.2	23162.0 23227.0	0.90	4063.3 398474.6	1.120 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	9648.4 116015.3	3502.3 -1123.0	22512.3 22512.3	0.90	3497.1 342944.0	1.203 0.010	NG

X方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	58.7 36012.8	31.4 156.0	9724.1 10012.2	0.98	1508.8 147957.9	0.107 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	228.3 48130.9	230.0 365.6	10156.3 10120.3	0.94	1507.9 147878.5	0.252 0.002	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	200.6 49407.7	346.2 463.5	10192.3 10156.3	0.94	1508.1 147897.9	0.311 0.003	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	169.0 46903.0	402.3 572.9	10120.3 10120.3	0.95	1508.3 147916.9	0.378 0.004	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	273.4 44583.9	320.2 508.6	10048.2 10084.3	0.94	1507.6 147841.6	0.345 0.003	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	190.9 36012.8	106.9 266.3	9724.1 10012.2	0.95	1508.2 147904.1	0.188 0.002	OK
11F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	54.7 25863.8	149.6 326.5	9147.7 9868.1	0.97	1508.8 147958.6	0.216 0.002	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	458.2 45721.4	418.6 556.6	10084.3 10012.2	0.91	1505.3 147621.2	0.386 0.004	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	444.1 48130.9	486.2 656.8	10156.3 10084.3	0.92	1505.5 147641.9	0.447 0.004	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	382.2 43488.4	454.5 641.7	10012.2 10012.2	0.92	1506.4 147725.4	0.433 0.004	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	464.8 39486.6	404.2 567.3	9868.1 9940.2	0.91	1505.2 147611.2	0.392 0.004	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	459.5 25863.8	157.1 351.3	9147.7 9868.1	0.90	1505.3 147619.2	0.264 0.002	OK
10F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	653.8 46949.8	803.8 857.7	10121.7 9975.8	0.89	1501.7 147266.6	0.576 0.006	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	687.8 48195.3	1017.2 985.8	10158.1 10048.7	0.88	1500.9 147192.2	0.672 0.007	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 576	611.9 45752.0	804.6 851.3	10085.2 9975.8	0.89	1502.6 147353.2	0.569 0.006	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 590	626.3 43489.9	592.0 727.5	10012.3 9902.9	0.89	1502.3 147324.1	0.499 0.005	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	766.1 30826.9	242.0 409.9	9465.2 9829.9	0.87	1499.1 147006.7	0.325 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	762.2 50736.0	656.5 1178.0	10228.3 10012.2	0.90	1499.1 147016.3	0.793 0.008	OK
9F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	951.8 50736.0	1013.8 1389.6	10228.3 10084.3	0.88	1493.7 146486.6	0.922 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	952.7 50736.0	667.1 1188.2	10228.3 10012.2	0.89	1493.7 146483.8	0.812 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	804.6 50736.0	391.5 896.0	10228.3 9940.2	0.91	1498.0 146908.0	0.630 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1141.6 36012.8	23.5 513.7	9724.1 9868.1	0.91	1487.1 145839.0	0.436 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	872.2 50736.0	656.4 1296.1	10228.3 10012.2	0.90	1496.2 146723.3	0.875 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1212.5 50736.0	1019.9 1427.7	10228.3 10084.3	0.87	1484.4 145566.7	0.961 0.010	OK
8F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1300.8 50736.0	674.4 1295.1	10228.3 10012.2	0.88	1480.7 145204.9	0.904 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	980.8 50736.0	404.0 1080.8	10228.3 9940.2	0.90	1492.8 146395.4	0.759 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1513.2 36012.8	43.1 723.6	9724.1 9868.1	0.89	1470.7 144230.8	0.602 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	982.7 50107.7	747.5 1279.2	10211.5 9994.0	0.89	1492.8 146389.1	0.867 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1472.5 50107.7	1058.5 1415.4	10211.5 10066.5	0.85	1472.8 144428.8	0.968 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1644.3 50107.7	760.0 1272.1	10211.5 9994.0	0.86	1463.9 143555.7	0.910 0.009	OK
7F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1147.8 50107.7	501.6 1044.8	10211.5 9921.5	0.89	1486.9 145815.6	0.745 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1872.5 35566.8	135.9 678.5	9704.0 9849.0	0.86	1450.5 142247.6	0.602 0.005	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1099.5 50736.0	748.9 1187.5	10228.3 10012.2	0.88	1488.7 145992.8	0.818 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1736.3 50736.0	1074.0 1376.0	10228.3 10084.3	0.84	1458.7 143048.8	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1984.7 50736.0	773.6 1185.6	10228.3 10012.2	0.84	1443.3 141542.0	0.882 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1305.7 50736.0	503.5 947.9	10228.3 9940.2	0.88	1480.5 145184.3	0.697 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2217.5 36012.8	144.4 587.0	9724.1 9868.1	0.85	1427.1 139947.1	0.579 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1217.5 50736.0	875.7 1186.6	10228.3 10012.2	0.87	1484.2 145547.0	0.819 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2001.4 50736.0	1169.9 1357.6	10228.3 10048.2	0.82	1442.2 141433.2	0.963 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2321.8 50736.0	886.8 1172.5	10228.3 10012.2	0.81	1419.2 139174.9	0.893 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1454.5 50736.0	626.5 947.3	10228.3 9940.2	0.86	1473.6 144514.8	0.702 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2549.0 36012.8	250.5 580.1	9724.1 9796.1	0.81	1400.8 137371.0	0.597 0.004	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	1331.2 49407.7	954.1 1050.9	10192.3 10084.3	0.84	1479.3 145074.4	0.736 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	2264.8 50736.0	1148.1 1262.0	10228.3 10120.3	0.80	1423.5 139601.8	0.923 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2655.2 49407.7	959.8 1052.5	10192.3 10084.3	0.78	1391.6 136470.1	0.837 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	1594.3 48130.9	734.8 813.6	10156.3 10012.2	0.83	1466.6 143819.9	0.620 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	2869.9 32978.0	411.1 460.9	9580.0 9724.1	0.72	1371.9 134536.1	0.541 0.003	OK
3F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	1461.2 75633.0	1339.6 973.0	13313.9 13273.0	0.88	2133.3 209208.9	0.665 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2538.3 79672.1	1589.1 1284.7	13395.8 13313.9	0.84	2070.3 203026.3	0.827 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 555	2989.2 73727.7	1342.2 980.3	13273.0 13273.0	0.83	2033.8 199448.7	0.759 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	1731.1 66783.6	1109.7 702.2	13109.4 13191.2	0.87	2120.7 207972.3	0.589 0.005	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	3191.4 45079.2	745.5 291.2	12373.0 12536.6	0.81	2015.5 197655.2	0.560 0.004	OK
2F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	1588.2 73727.7	1641.5 563.4	13273.0 13191.2	0.90	2127.7 208652.8	0.819 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2812.5 77613.1	1876.3 809.2	13354.8 13273.0	0.86	2048.8 200920.1	0.989 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	3324.2 70126.9	1647.2 573.2	13191.2 13191.2	0.85	2002.9 196413.3	0.934 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	1864.6 63673.8	1332.2 311.9	13027.6 13109.4	0.89	2113.7 207283.5	0.710 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	3510.8 45079.2	930.9 -49.3	12373.0 12373.0	0.87	1984.2 194583.0	0.689 0.005	OK
1F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	1687.6 62709.8	2105.6 261.3	13001.0 12955.4	0.91	2122.9 208185.5	1.038 0.010	NG
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3072.6 64373.3	2016.1 549.6	13046.5 13001.0	0.86	2026.4 198723.1	1.078 0.010	NG
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	3655.5 61109.9	1956.0 277.7	12955.4 13001.0	0.86	1969.0 193094.4	1.109 0.010	NG
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	1991.7 59570.4	2095.1 70.2	12909.9 12909.9	0.91	2106.5 206579.6	1.061 0.010	NG
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	3829.5 49105.9	1937.8 -273.2	12545.8 12545.8	0.88	1950.0 191225.4	1.160 0.010	NG

X 方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	218.1 41286.1	-236.9 -382.8	11699.5 11120.0	0.94	1961.2 192326.1	0.204 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	364.3 67524.0	180.2 248.0	11808.2 11916.8	0.94	1959.8 192187.9	0.150 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	58.7 43488.4	59.3 73.7	9724.1 10012.2	0.97	1508.8 147957.9	0.053 0.000	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	311.7 32975.2	-166.8 -145.7	11409.8 10685.4	0.91	1960.4 192245.6	0.107 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	526.4 61164.2	142.3 112.8	11554.6 11771.9	0.92	1957.4 191953.7	0.113 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	54.7 39486.6	43.7 39.3	9147.7 9868.1	0.96	1508.8 147958.6	0.034 0.000	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	245.2 28049.6	-195.6 -223.5	11441.0 10340.9	0.91	1961.0 192305.7	0.129 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	535.5 54296.5	80.2 96.0	11587.7 11587.7	0.91	1957.2 191937.9	0.091 0.001	OK
9F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	264.2 81455.6	129.7 157.2	18327.8 17912.0	0.95	3290.5 322687.4	0.060 0.000	OK

X方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	341.4 55662.4	-433.5 -685.3	12025.5 11627.1	0.94	1960.0 192214.2	0.358 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	569.2 72968.2	377.1 518.5	12061.7 12025.5	0.92	1956.6 191877.6	0.293 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	228.3 46903.0	198.2 238.1	10156.3 10120.3	0.94	1507.9 147878.5	0.171 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	609.0 46672.3	-332.6 -279.7	12025.5 11337.3	0.89	1955.8 191801.4	0.207 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	914.9 71082.5	295.6 251.7	12061.7 11989.3	0.89	1948.1 191045.0	0.213 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	458.2 43488.4	153.6 153.6	10084.3 10012.2	0.90	1505.3 147621.2	0.138 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	995.3 54296.5	-299.8 -364.9	11954.4 11587.7	0.88	1945.6 190795.9	0.252 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1419.3 71177.7	192.4 253.8	12027.8 11991.1	0.88	1928.6 189134.5	0.234 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	653.8 42421.3	146.3 148.8	10121.7 9975.8	0.88	1501.7 147266.6	0.153 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1613.8 111295.2	-358.5 -420.7	18795.6 18639.7	0.89	3261.3 319827.7	0.202 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2111.7 129342.7	275.1 338.2	18899.5 18951.5	0.88	3240.0 317734.8	0.204 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	762.2 43488.4	165.9 170.1	10228.3 10012.2	0.87	1499.1 147016.3	0.176 0.001	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	2231.4 101283.9	-334.6 -349.6	18639.7 18431.8	0.85	3234.0 317148.1	0.214 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2806.7 126042.8	281.8 316.5	18743.6 18899.5	0.86	3200.7 313878.2	0.234 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	872.2 43488.4	161.6 162.4	10228.3 10012.2	0.86	1496.2 146723.3	0.181 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2840.6 100029.7	-295.1 -321.3	18665.0 18403.5	0.84	3198.5 313661.9	0.239 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3509.5 121346.1	297.3 356.3	18821.9 18821.9	0.84	3149.6 308869.5	0.281 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	982.7 42949.9	166.2 171.6	10211.5 9994.0	0.85	1492.8 146389.1	0.197 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3254.6 122116.7	-264.7 -293.0	19048.4 18772.3	0.84	3559.3 349045.0	0.242 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4035.5 147466.1	382.5 438.6	19186.5 19140.4	0.85	3485.1 341775.7	0.314 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1099.5 43488.4	177.9 184.8	10228.3 10012.2	0.84	1488.7 145992.8	0.216 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3658.1 116801.5	-239.7 -267.0	19048.4 18680.3	0.83	3522.9 345483.4	0.258 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4571.0 140435.6	390.4 426.2	19140.4 19048.4	0.83	3425.1 335890.4	0.339 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1217.5 43488.4	171.1 175.9	10228.3 10012.2	0.83	1484.2 145547.0	0.222 0.001	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	4054.5 111825.9	-192.8 -252.7	18956.4 18588.3	0.83	3483.1 341579.5	0.277 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5117.9 147466.1	427.3 445.5	19094.4 19140.4	0.82	3356.1 329124.1	0.370 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	1331.2 45721.4	171.4 172.1	10192.3 10084.3	0.83	1479.3 145074.4	0.230 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4455.7 126002.6	-256.5 -315.0	23213.1 22745.9	0.83	4246.8 416471.4	0.257 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5651.7 173393.4	402.0 441.7	23446.7 23563.5	0.83	4123.1 404334.7	0.326 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	1461.2 73727.7	190.2 218.7	13313.9 13273.0	0.87	2133.3 209208.9	0.200 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4857.7 120854.4	-209.7 -248.7	23213.1 22629.1	0.82	4208.5 412712.4	0.262 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6193.7 173393.4	414.5 456.8	23329.9 23563.5	0.82	4057.3 397889.9	0.353 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	1588.2 70126.9	188.9 191.3	13273.0 13191.2	0.85	2127.7 208652.8	0.197 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5259.5 127206.3	-80.4 -292.2	23032.1 22772.2	0.87	4166.9 408630.9	0.291 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6766.1 151098.2	164.9 366.3	23162.0 23227.0	0.85	3981.4 390442.4	0.365 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	1687.6 61109.9	43.4 111.0	13001.0 12955.4	0.88	2122.9 208185.5	0.177 0.001	OK

X方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	494.4 55662.4	-437.9 -692.0	12025.5 11627.1	0.92	1957.9 192006.7	0.371 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	746.6 74929.9	302.4 435.4	12061.7 12061.7	0.92	1952.7 191498.9	0.267 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	200.6 48130.9	140.4 157.4	10192.3 10156.3	0.94	1508.1 147897.9	0.118 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	928.1 46672.3	-346.0 -289.4	12025.5 11337.3	0.87	1947.7 191005.7	0.238 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1311.6 72968.2	213.1 175.6	12061.7 12025.5	0.88	1933.5 189611.9	0.206 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	444.1 45721.4	100.9 109.3	10156.3 10084.3	0.91	1505.5 147641.9	0.110 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1338.6 54296.5	-294.8 -356.6	11881.1 11587.7	0.86	1932.3 189495.6	0.275 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1889.7 73091.2	143.4 198.6	11917.8 12027.8	0.86	1902.9 186609.0	0.248 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	687.8 44599.5	104.5 107.4	10158.1 10048.7	0.88	1500.9 147192.2	0.132 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1768.7 111295.2	-363.9 -461.9	18431.8 18639.7	0.89	3255.3 319236.5	0.222 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2457.4 132773.9	193.7 258.3	18639.7 19003.5	0.88	3221.8 315952.6	0.202 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	951.8 45721.4	117.7 105.2	10228.3 10084.3	0.86	1493.7 146486.6	0.163 0.001	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2201.6 101283.9	-343.2 -397.2	18327.8 18431.8	0.86	3235.5 317297.6	0.227 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	3028.7 126042.8	193.9 233.8	18431.8 18899.5	0.86	3185.8 312416.3	0.227 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1212.5 45721.4	111.7 89.3	10228.3 10084.3	0.85	1484.4 145566.7	0.185 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2630.0 100029.7	-321.7 -390.4	18508.1 18403.5	0.85	3211.7 314962.0	0.247 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3605.2 121346.1	199.8 254.9	18612.7 18821.9	0.85	3141.8 308101.7	0.261 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1472.5 45155.2	113.7 95.5	10211.5 10066.5	0.83	1472.8 144428.8	0.211 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3059.3 122116.7	-322.2 -367.4	19048.4 18772.3	0.85	3575.3 350619.3	0.250 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4186.9 147466.1	240.3 274.4	19186.5 19140.4	0.84	3468.9 340185.7	0.283 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1736.3 45721.4	118.9 105.1	10228.3 10084.3	0.82	1458.7 143048.8	0.239 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3484.1 116801.5	-308.0 -345.1	19048.4 18680.3	0.84	3539.1 347070.0	0.267 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4772.3 147466.1	247.9 272.7	19140.4 19140.4	0.83	3400.6 333489.3	0.312 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2001.4 44583.9	113.5 103.1	10228.3 10048.2	0.80	1442.2 141433.2	0.262 0.001	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3904.5 111825.9	-276.5 -334.8	18956.4 18588.3	0.83	3498.7 343103.3	0.288 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5363.8 147466.1	262.0 284.6	19094.4 19140.4	0.82	3322.6 325833.4	0.346 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	2264.8 46903.0	99.7 104.2	10228.3 10120.3	0.79	1423.5 139601.8	0.281 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4327.4 126002.6	-313.0 -369.7	23213.1 22745.9	0.83	4258.4 417602.9	0.262 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5951.8 173393.4	258.2 290.8	23446.7 23563.5	0.83	4087.4 400839.0	0.310 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2538.3 75633.0	122.1 145.9	13395.8 13313.9	0.83	2070.3 203026.3	0.249 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4750.6 120854.4	-292.7 -325.5	23213.1 22629.1	0.81	4219.0 413746.0	0.272 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6544.8 173393.4	257.7 300.4	23329.9 23563.5	0.82	4011.6 393399.6	0.338 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2812.5 73727.7	112.0 124.7	13354.8 13273.0	0.81	2048.8 200920.1	0.261 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5169.2 127206.3	-115.6 -317.4	23032.1 22772.2	0.86	4176.5 409576.6	0.291 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7159.1 155054.1	119.7 289.2	23162.0 23291.9	0.85	3925.4 384948.2	0.367 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3072.6 62709.8	25.2 90.7	13046.5 13001.0	0.86	2026.4 198723.1	0.274 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	340.6 58316.1	-187.6 -380.6	11699.5 11120.0	0.94	1960.0 192215.1	0.215 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	512.5 72968.2	-517.5 -706.5	12025.5 11627.1	0.93	1957.6 191977.1	0.380 0.004	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	443.6 72968.2	-604.2 -808.3	12025.5 11627.1	0.93	1958.7 192083.9	0.424 0.004	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	496.1 72968.2	-604.9 -812.3	12025.5 11627.1	0.93	1957.9 192004.0	0.430 0.004	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	340.6 72968.2	-373.6 -543.6	12025.5 11627.1	0.94	1960.0 192215.0	0.292 0.003	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	217.9 58316.1	38.0 -106.5	11699.5 11120.0	0.98	1961.2 192326.2	0.073 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	794.8 48703.8	-271.4 -583.8	11409.8 10685.4	0.91	1951.5 191378.2	0.349 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	982.2 72968.2	-744.6 -987.3	12025.5 11337.3	0.90	1946.0 190838.0	0.545 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	842.9 72968.2	-793.2 -1046.8	12025.5 11337.3	0.91	1950.2 191250.3	0.563 0.005	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	930.6 72968.2	-792.8 -1045.2	12025.5 11337.3	0.90	1947.6 190998.0	0.568 0.005	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	608.8 72968.2	-675.3 -889.9	12025.5 11337.3	0.92	1955.8 191802.0	0.474 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	311.2 48703.8	-215.2 -466.8	11409.8 10685.4	0.94	1960.4 192246.1	0.255 0.002	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1344.0 49622.5	-448.7 -715.8	11441.0 10340.9	0.87	1932.1 189472.3	0.455 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1390.0 69338.2	-920.1 -1226.8	11954.4 11587.7	0.88	1930.0 189268.1	0.679 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1252.7 65867.1	-801.0 -1184.4	11881.1 11587.7	0.88	1936.0 189856.8	0.652 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1342.0 65867.1	-801.1 -1184.9	11881.1 11587.7	0.88	1932.2 189480.9	0.659 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	997.9 69338.2	-911.3 -1202.3	11954.4 11587.7	0.89	1945.5 190787.5	0.642 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	243.8 49622.5	-443.5 -716.6	11441.0 10340.9	0.94	1961.0 192306.8	0.370 0.004	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	2164.9 88622.0	36.2 -1415.6	18119.9 15832.9	0.92	3237.4 317478.3	0.544 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1627.8 119810.9	-605.2 -2136.0	18795.6 18639.7	0.93	3260.8 319776.5	0.696 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1680.1 101283.9	-384.9 -1747.3	18431.8 18639.7	0.92	3258.8 319581.3	0.589 0.005	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1772.3 101283.9	-384.9 -1747.2	18431.8 18639.7	0.92	3255.2 319222.4	0.593 0.005	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1617.9 119810.9	-608.7 -2147.2	18795.6 18639.7	0.93	3261.2 319813.0	0.699 0.007	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2991.0 81455.6	-38.6 -1821.0	17912.0 15417.1	0.90	3188.4 312672.3	0.712 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	1873.3 111295.2	-566.0 -2364.1	18639.7 18431.8	0.92	3250.9 318806.9	0.773 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2112.6 96777.4	-325.0 -2125.0	18327.8 18431.8	0.91	3240.0 317730.8	0.719 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2204.3 96777.4	-325.2 -2125.0	18327.8 18431.8	0.91	3235.4 317284.2	0.723 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	2237.5 111295.2	-566.8 -2360.3	18639.7 18431.8	0.91	3233.7 317117.8	0.789 0.007	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	3820.7 80446.9	-184.5 -1696.5	17880.5 15788.4	0.88	3123.3 306295.6	0.718 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2123.6 112617.9	-961.8 -2342.3	18665.0 18403.5	0.90	3239.4 317678.3	0.770 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2545.0 104798.6	-888.2 -2112.2	18508.1 18403.5	0.89	3216.8 315458.3	0.723 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2632.2 104798.6	-887.5 -2112.1	18508.1 18403.5	0.89	3211.6 314948.9	0.727 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2848.4 112617.9	-962.7 -2342.5	18665.0 18403.5	0.89	3198.0 313612.2	0.803 0.007	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4669.7 94794.5	-132.1 -1583.1	18220.2 16931.8	0.88	3413.2 334725.2	0.672 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2575.1 140435.6	-1031.6 -2580.2	19048.4 18772.3	0.91	3610.8 354102.9	0.781 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2986.2 140435.6	-1054.4 -2683.1	19048.4 18772.3	0.90	3581.1 351184.0	0.825 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3060.5 140435.6	-1054.2 -2683.8	19048.4 18772.3	0.90	3575.2 350610.3	0.829 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	3263.8 140435.6	-1031.3 -2579.3	19048.4 18772.3	0.89	3558.5 348968.5	0.812 0.007	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	5525.5 87702.3	-483.5 -1612.7	18036.1 16931.8	0.84	3299.7 323585.1	0.716 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3034.5 140435.6	-1367.0 -2455.5	19048.4 18680.3	0.89	3577.3 350812.2	0.764 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3429.0 140435.6	-1360.0 -2423.5	19048.4 18680.3	0.88	3544.1 347556.8	0.774 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3483.9 140435.6	-1360.0 -2423.6	19048.4 18680.3	0.88	3539.1 347071.6	0.776 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3668.6 140435.6	-1367.4 -2455.9	19048.4 18680.3	0.87	3521.9 345385.1	0.793 0.007	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	6384.4 87702.3	-1092.1 -1200.1	18036.1 16563.7	0.74	3166.4 310522.2	0.645 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3496.3 133896.2	-1924.8 -2078.6	18956.4 18588.3	0.84	3538.0 346961.6	0.676 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3870.6 133896.2	-1927.9 -2088.4	18956.4 18588.3	0.84	3502.1 343440.3	0.695 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3903.2 133896.2	-1928.0 -2088.4	18956.4 18588.3	0.84	3498.8 343116.3	0.696 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	4066.2 133896.2	-1924.8 -2078.1	18956.4 18588.3	0.83	3481.9 341458.1	0.701 0.006	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	7244.1 95684.9	-1727.7 -570.1	21928.3 20293.1	0.82	3912.8 383718.6	0.700 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	3957.1 150273.3	-2628.4 -1489.4	23213.1 22745.9	0.87	4289.8 420682.3	0.703 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4313.2 150273.3	-2625.3 -1485.8	23213.1 22745.9	0.87	4259.6 417726.0	0.716 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4325.7 150273.3	-2624.9 -1485.7	23213.1 22745.9	0.87	4258.5 417617.2	0.717 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4468.1 150273.3	-2628.5 -1489.6	23213.1 22745.9	0.86	4245.7 416360.5	0.723 0.006	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	8105.1 95684.9	-2701.9 98.5	21928.3 20293.1	0.86	3777.5 370450.7	0.970 0.007	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4418.4 150273.3	-3512.5 -757.6	23213.1 22629.1	0.90	4250.2 416803.7	0.924 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4755.9 150273.3	-3517.6 -760.5	23213.1 22629.1	0.89	4218.5 413695.0	0.938 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4748.5 150273.3	-3520.0 -760.7	23213.1 22629.1	0.89	4219.2 413765.7	0.938 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4870.7 150273.3	-3510.7 -757.6	23213.1 22629.1	0.89	4207.2 412585.2	0.941 0.009	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	8963.9 110965.7	-3625.2 1097.0	22382.4 21732.7	0.90	3627.5 355734.4	1.211 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	4869.4 140098.2	-4188.7 121.3	23032.1 22772.2	0.91	4207.3 412598.3	1.101 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5190.9 140098.2	-4152.8 123.2	23032.1 22772.2	0.91	4174.2 409350.6	1.107 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5167.5 140098.2	-4155.5 125.9	23032.1 22772.2	0.91	4176.7 409594.9	1.106 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5273.2 140098.2	-4143.7 115.1	23032.1 22772.2	0.91	4165.4 408486.0	1.108 0.010	NG

X方向負加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	479.5 62667.2	-278.1 -484.3	11808.2 11916.8	0.93	1958.2 192030.2	0.272 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	776.4 74929.9	-603.7 -788.3	12061.7 12025.5	0.91	1952.0 191425.2	0.434 0.004	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	694.1 74929.9	-628.4 -822.0	12061.7 12061.7	0.92	1954.0 191621.5	0.445 0.004	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	740.0 74929.9	-633.9 -831.7	12061.7 12025.5	0.91	1952.9 191514.6	0.452 0.004	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	565.3 74929.9	-392.5 -557.3	12061.7 12025.5	0.93	1956.7 191884.8	0.312 0.003	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	367.5 62667.2	60.6 -72.6	11808.2 11916.8	0.99	1959.7 192184.1	0.068 0.000	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	1009.2 53185.7	-305.8 -642.8	11554.6 11771.9	0.90	1945.1 190750.5	0.387 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1368.1 74929.9	-779.2 -1053.0	12061.7 11989.3	0.88	1931.0 189366.0	0.597 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1224.0 74929.9	-819.8 -1080.5	12061.7 12025.5	0.89	1937.2 189972.4	0.599 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1274.3 74929.9	-820.0 -1081.2	12061.7 11989.3	0.89	1935.1 189768.4	0.603 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	894.6 74929.9	-719.5 -927.2	12061.7 11989.3	0.90	1948.7 191104.7	0.507 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	532.9 53185.7	-241.8 -477.3	11554.6 11771.9	0.92	1957.3 191942.5	0.273 0.002	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1608.0 54296.5	-433.6 -682.8	11587.7 11587.7	0.86	1919.2 188207.6	0.447 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1949.2 73091.2	-902.3 -1189.3	12027.8 11991.1	0.86	1899.1 186238.1	0.696 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1801.9 67569.2	-786.5 -1156.8	11917.8 12027.8	0.86	1908.2 187134.8	0.674 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	1795.2 67569.2	-786.4 -1156.6	11917.8 11991.1	0.86	1908.6 187174.1	0.673 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1397.8 73091.2	-902.4 -1193.6	12027.8 11991.1	0.88	1929.6 189232.7	0.661 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	543.1 54296.5	-431.7 -702.3	11587.7 11587.7	0.92	1957.1 191924.7	0.379 0.004	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	2472.6 96777.4	42.6 -1438.5	18327.8 17912.0	0.92	3221.0 315868.0	0.552 0.005	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2338.4 126042.8	-597.0 -2157.6	18899.5 18951.5	0.91	3228.4 316596.5	0.734 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2369.5 111295.2	-377.4 -1765.0	18639.7 19003.5	0.91	3226.7 316431.2	0.627 0.006	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2301.7 111295.2	-377.2 -1765.2	18639.7 18951.5	0.91	3230.3 316789.0	0.623 0.006	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2089.6 126042.8	-598.6 -2157.8	18899.5 18951.5	0.92	3241.1 317839.4	0.722 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	273.8 96777.4	57.5 -1412.5	18327.8 17912.0	0.97	3290.4 322681.6	0.435 0.004	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	3342.5 88622.0	-19.5 -1831.9	18119.9 17704.1	0.90	3162.8 310161.0	0.710 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2729.8 116866.9	-544.9 -2372.4	18743.6 18899.5	0.91	3205.6 314358.6	0.814 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2940.9 101283.9	-300.1 -2132.9	18431.8 18899.5	0.90	3191.8 313008.1	0.762 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2811.1 101283.9	-301.0 -2132.9	18431.8 18899.5	0.90	3200.4 313850.1	0.756 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2783.8 116866.9	-549.8 -2371.1	18743.6 18847.6	0.90	3202.1 314022.3	0.816 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	2.8 88622.0	-7.5 -1822.4	18119.9 17704.1	1.00	3291.3 322766.2	0.552 0.006	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	4221.1 83873.9	-153.8 -1722.2	17985.1 17775.9	0.88	3086.3 302663.1	0.721 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3124.0 121346.1	-929.7 -2365.6	18821.9 18821.9	0.89	3179.0 311755.1	0.821 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3516.7 109917.0	-871.6 -2138.0	18612.7 18821.9	0.87	3149.0 308812.8	0.776 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3327.6 109917.0	-868.4 -2137.3	18612.7 18821.9	0.88	3163.9 310272.8	0.767 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3485.9 121346.1	-938.2 -2360.8	18821.9 18821.9	0.88	3151.5 309055.9	0.836 0.008	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	5110.8 102783.2	-121.7 -1617.4	18404.2 18220.2	0.88	3357.1 329217.0	0.686 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3703.9 151181.0	-1018.4 -2611.4	19186.5 19140.4	0.89	3518.6 345052.4	0.839 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4095.9 151181.0	-1042.6 -2698.5	19186.5 19140.4	0.89	3478.7 341148.4	0.879 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3853.0 151181.0	-1043.9 -2701.6	19186.5 19140.4	0.89	3503.9 343613.3	0.868 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4011.8 151181.0	-1026.3 -2602.6	19186.5 19140.4	0.89	3487.6 342019.4	0.851 0.008	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	6007.9 94794.5	-467.1 -1626.5	18220.2 18220.2	0.84	3227.2 316479.8	0.723 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4282.7 147466.1	-1348.8 -2467.5	19140.4 19048.4	0.87	3458.4 339150.1	0.822 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4677.4 147466.1	-1342.5 -2435.6	19140.4 19140.4	0.86	3412.3 334634.3	0.831 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	4386.6 147466.1	-1342.3 -2434.0	19140.4 19094.4	0.87	3446.6 338000.1	0.817 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4546.3 147466.1	-1349.1 -2460.4	19140.4 19048.4	0.86	3428.1 336177.7	0.832 0.007	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	6912.6 94794.5	-1126.0 -1217.0	18220.2 18220.2	0.74	3075.0 301553.7	0.642 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4864.3 143886.5	-1954.9 -2092.8	19094.4 19140.4	0.82	3389.1 332356.4	0.736 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5264.6 143886.5	-1956.7 -2102.0	19094.4 19140.4	0.82	3336.3 327179.8	0.757 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4931.1 143886.5	-1957.2 -2102.3	19094.4 19140.4	0.82	3380.6 331521.1	0.742 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5090.9 143886.5	-1953.9 -2093.3	19094.4 19140.4	0.82	3359.7 329475.7	0.747 0.006	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	7823.7 103122.0	-1703.8 -542.0	22161.9 22161.9	0.82	3823.4 374949.9	0.692 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5463.2 165126.9	-2607.6 -1460.1	23446.7 23563.5	0.86	4144.5 406438.1	0.753 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5856.0 165126.9	-2608.4 -1457.3	23446.7 23563.5	0.85	4099.0 401974.9	0.768 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5469.8 165126.9	-2607.1 -1456.9	23446.7 23563.5	0.86	4143.8 406365.9	0.753 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5625.4 165126.9	-2611.9 -1460.6	23446.7 23563.5	0.86	4126.1 404633.0	0.760 0.006	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	8741.9 103122.0	-2740.4 70.4	22161.9 22161.9	0.86	3667.7 359679.8	0.972 0.008	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6066.6 157437.7	-3511.6 -781.3	23329.9 23563.5	0.88	4073.3 399454.0	0.982 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6454.1 157437.7	-3499.0 -782.0	23329.9 23563.5	0.88	4023.6 394582.6	0.995 0.009	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6018.6 157437.7	-3511.1 -782.2	23329.9 23563.5	0.88	4079.2 400036.6	0.980 0.009	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	6166.3 157437.7	-3494.6 -778.5	23329.9 23505.1	0.88	4060.8 398229.6	0.983 0.009	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	9668.6 116015.3	-3498.5 1121.1	22512.3 22512.3	0.90	3493.0 342550.4	1.203 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6679.7 147291.8	-3986.9 103.3	23162.0 23227.0	0.90	3993.3 391607.7	1.130 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7072.0 147291.8	-3943.1 86.5	23162.0 23291.9	0.89	3938.1 386191.7	1.136 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6597.0 147291.8	-3996.1 103.7	23162.0 23227.0	0.90	4004.5 392710.1	1.128 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6730.4 147291.8	-3981.3 85.5	23162.0 23227.0	0.90	3986.3 390925.5	1.130 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	222.1 36012.8	-160.0 -348.3	9724.1 10012.2	0.94	1508.0 147883.1	0.242 0.002	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	187.0 48130.9	-374.8 -513.7	10156.3 10120.3	0.95	1508.2 147906.5	0.342 0.003	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	180.2 49407.7	-325.4 -439.8	10192.3 10156.3	0.95	1508.3 147910.5	0.295 0.003	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	293.1 46903.0	-299.0 -470.4	10120.3 10120.3	0.94	1507.4 147823.5	0.322 0.003	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	166.9 44583.9	-239.9 -415.0	10048.2 10084.3	0.95	1508.3 147918.1	0.279 0.003	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	71.9 36012.8	-13.6 -123.1	9724.1 10012.2	0.98	1508.7 147955.1	0.087 0.001	OK
11F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	510.8 25863.8	-159.9 -364.4	9147.7 9868.1	0.90	1504.5 147538.1	0.277 0.002	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	399.5 45721.4	-455.0 -643.9	10084.3 10012.2	0.92	1506.2 147703.3	0.436 0.004	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	424.5 48130.9	-487.0 -648.3	10156.3 10084.3	0.92	1505.8 147669.7	0.440 0.004	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	537.1 43488.4	-422.1 -574.2	10012.2 10012.2	0.90	1504.0 147493.1	0.402 0.004	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	321.4 39486.6	-391.7 -527.8	9868.1 9940.2	0.92	1507.1 147795.1	0.358 0.004	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	70.7 25863.8	-149.0 -324.8	9147.7 9868.1	0.96	1508.7 147955.3	0.215 0.002	OK
10F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	818.5 30826.9	-241.1 -406.1	9465.2 9829.9	0.87	1497.7 146871.4	0.327 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	643.1 46949.8	-804.1 -850.8	10121.7 9975.8	0.89	1501.9 147289.2	0.571 0.006	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	668.8 48195.3	-1007.5 -986.1	10158.1 10048.7	0.88	1501.4 147234.4	0.665 0.007	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 576	712.0 45752.0	-799.5 -850.6	10085.2 9975.8	0.88	1500.4 147137.1	0.575 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 590	490.4 43489.9	-593.8 -736.2	10012.3 9902.9	0.90	1504.8 147571.4	0.496 0.005	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1195.8 36012.8	-24.0 -514.8	9724.1 9868.1	0.90	1485.0 145632.3	0.442 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	996.2 50736.0	-668.5 -1188.4	10228.3 10012.2	0.89	1492.3 146345.7	0.815 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	936.0 50736.0	-1013.3 -1387.1	10228.3 10084.3	0.88	1494.2 146535.3	0.919 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	800.3 50736.0	-656.5 -1177.1	10228.3 10012.2	0.90	1498.2 146919.4	0.795 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	675.8 50736.0	-391.2 -893.4	10228.3 9940.2	0.92	1501.2 147219.0	0.618 0.006	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1569.8 36012.8	-42.8 -723.1	9724.1 9868.1	0.89	1467.8 143946.3	0.607 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1356.0 50736.0	-675.8 -1293.6	10228.3 10012.2	0.88	1478.2 144966.1	0.907 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1197.1 50736.0	-1018.9 -1428.5	10228.3 10084.3	0.87	1485.0 145627.3	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	885.9 50736.0	-655.6 -1296.3	10228.3 10012.2	0.90	1495.8 146683.9	0.876 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	866.2 50736.0	-403.9 -1081.3	10228.3 9940.2	0.91	1496.3 146740.4	0.751 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1931.4 35566.8	-135.8 -678.9	9704.0 9849.0	0.86	1446.8 141881.9	0.608 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1708.1 50107.7	-760.8 -1270.8	10211.5 9994.0	0.85	1460.3 143207.3	0.914 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1453.7 50107.7	-1056.9 -1416.5	10211.5 10066.5	0.85	1473.7 144518.5	0.967 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	968.6 50107.7	-746.9 -1280.2	10211.5 9994.0	0.89	1493.2 146434.0	0.867 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1057.4 50107.7	-501.5 -1044.8	10211.5 9921.5	0.89	1490.2 146140.9	0.738 0.007	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2278.4 36012.8	-144.2 -587.0	9724.1 9868.1	0.84	1422.5 139500.7	0.585 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2052.6 50736.0	-775.3 -1184.9	10228.3 10012.2	0.83	1438.8 141095.1	0.887 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1708.2 50736.0	-1072.0 -1377.7	10228.3 10084.3	0.84	1460.3 143206.6	0.960 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1052.1 50736.0	-747.4 -1188.1	10228.3 10012.2	0.88	1490.4 146159.1	0.815 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1254.4 50736.0	-503.5 -948.0	10228.3 9940.2	0.88	1482.6 145398.3	0.693 0.007	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2611.6 36012.8	-250.4 -580.3	9724.1 9796.1	0.81	1395.4 136844.1	0.603 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2390.9 50736.0	-887.6 -1170.9	10228.3 10012.2	0.81	1413.8 138644.6	0.898 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1959.2 50736.0	-1167.5 -1359.7	10228.3 10048.2	0.82	1445.0 141706.1	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1132.6 50736.0	-875.7 -1188.0	10228.3 10012.2	0.87	1487.5 145872.2	0.814 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1453.7 50736.0	-626.3 -947.3	10228.3 9940.2	0.86	1473.7 144518.3	0.702 0.007	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	2934.1 32978.0	-410.9 -461.1	9580.0 9724.1	0.72	1365.7 133928.9	0.547 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2723.9 49407.7	-959.1 -1051.8	10192.3 10084.3	0.78	1385.5 135867.8	0.842 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	2205.6 50736.0	-1150.4 -1264.1	10228.3 10120.3	0.80	1427.9 140032.9	0.919 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	1206.3 49407.7	-953.7 -1050.8	10192.3 10084.3	0.85	1484.6 145591.4	0.727 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	1650.2 48130.9	-734.8 -813.7	10156.3 10012.2	0.82	1463.5 143524.1	0.625 0.006	OK
3F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	3257.1 45079.2	-744.7 -291.5	12373.0 12536.6	0.81	2009.3 197047.8	0.565 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	3050.9 75633.0	-1342.6 -981.1	13313.9 13273.0	0.83	2028.4 198914.5	0.764 0.007	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2456.0 79672.1	-1589.3 -1282.2	13395.8 13313.9	0.84	2076.3 203616.2	0.822 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 555	1290.5 73727.7	-1339.4 -973.5	13273.0 13273.0	0.89	2140.2 209882.9	0.655 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	1861.7 66783.6	-1108.1 -702.2	13109.4 13191.2	0.86	2113.9 207298.9	0.597 0.005	OK
2F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	3577.7 45079.2	-931.5 48.5	12373.0 12373.0	0.87	1977.3 193902.2	0.694 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	3379.0 73727.7	-1643.5 -572.9	13273.0 13191.2	0.86	1997.5 195886.3	0.937 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2705.6 77613.1	-1880.2 -809.1	13354.8 13273.0	0.87	2057.5 201767.3	0.984 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	1370.5 70126.9	-1640.9 -563.7	13191.2 13191.2	0.91	2137.1 209577.5	0.804 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	2072.0 63673.8	-1336.0 -313.3	13027.6 13109.4	0.89	2101.8 206111.8	0.726 0.006	OK
1F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	3897.2 49105.9	-1930.9 273.4	12545.8 12545.8	0.88	1942.3 190474.9	1.162 0.010	NG
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3710.2 62709.8	-1950.4 -281.9	13001.0 12955.4	0.86	1963.1 192516.2	1.111 0.010	NG
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	2945.6 64373.3	-2029.1 -544.8	13046.5 13001.0	0.86	2037.6 199820.1	1.076 0.010	NG
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	1427.2 61109.9	-2114.5 -261.3	12955.4 13001.0	0.91	2134.8 209349.9	1.025 0.010	NG
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	2261.8 59570.4	-2080.4 -67.1	12909.9 12909.9	0.90	2089.7 204931.0	1.074 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	340.6 41286.1	-231.3 -393.3	11699.5 11120.0	0.93	1960.0 192215.1	0.218 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	479.5 67524.0	233.6 307.9	11808.2 11916.8	0.93	1958.2 192030.2	0.187 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	222.1 43488.4	118.4 144.3	9724.1 10012.2	0.93	1508.0 147883.1	0.113 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	794.8 32975.2	-215.8 -167.6	11409.8 10685.4	0.86	1951.5 191378.2	0.172 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	1009.2 61164.2	142.4 127.7	11554.6 11771.9	0.88	1945.1 190750.5	0.152 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	510.8 39486.6	61.9 66.3	9147.7 9868.1	0.89	1504.5 147538.1	0.095 0.000	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1344.0 28049.6	-154.5 -168.1	11441.0 10340.9	0.79	1932.1 189472.3	0.201 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1608.0 54296.5	179.8 212.0	11587.7 11587.7	0.84	1919.2 188207.6	0.232 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	818.5 38517.6	100.2 112.5	9465.2 9829.9	0.86	1497.7 146871.4	0.152 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	2164.9 40806.8	-183.6 -210.0	18119.9 15832.9	0.78	3237.4 317478.3	0.190 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	2472.6 81455.6	224.1 214.4	18327.8 17912.0	0.83	3221.0 315868.0	0.196 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1195.8 39486.6	98.3 91.5	9724.1 9868.1	0.83	1485.0 145632.3	0.179 0.001	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2991.0 36424.9	-176.9 -193.6	17912.0 15417.1	0.73	3188.4 312672.3	0.241 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	3342.5 75124.6	209.2 158.0	18119.9 17704.1	0.81	3162.8 310161.0	0.243 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1569.8 39486.6	88.8 80.0	9724.1 9868.1	0.81	1467.8 143946.3	0.211 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	3820.7 40301.5	-170.0 -224.1	17880.5 15788.4	0.73	3123.3 306295.6	0.297 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	4221.1 77225.8	157.8 116.4	17985.1 17775.9	0.80	3086.3 302663.1	0.278 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1931.4 38997.6	69.0 54.0	9704.0 9849.0	0.80	1446.8 141881.9	0.238 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	4669.7 58081.7	-236.9 -300.3	18220.2 16931.8	0.75	3413.2 334725.2	0.342 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	5110.8 94794.5	98.9 59.6	18404.2 18220.2	0.81	3357.1 329217.0	0.304 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2278.4 39486.6	38.4 27.8	9724.1 9868.1	0.79	1422.5 139500.7	0.256 0.000	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	5525.5 58081.7	-243.7 -271.3	18036.1 16931.8	0.71	3299.7 323585.1	0.384 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	6007.9 94794.5	70.0 42.6	18220.2 18220.2	0.80	3227.2 316479.8	0.346 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2611.6 37689.7	22.4 17.6	9724.1 9796.1	0.77	1395.4 136844.1	0.281 0.000	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	6384.4 51491.3	-286.2 -284.2	18036.1 16563.7	0.65	3166.4 310522.2	0.443 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	6912.6 94794.5	9.0 20.9	18220.2 18220.2	0.81	3075.0 301553.7	0.384 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	2934.1 36012.8	-2.9 2.2	9580.0 9724.1	0.96	1365.7 133928.9	0.308 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	7244.1 60544.4	-234.1 -237.5	21928.3 20293.1	0.66	3912.8 383718.6	0.397 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	7823.7 103122.0	68.7 79.2	22161.9 22161.9	0.74	3823.4 374949.9	0.367 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	3257.1 48878.1	14.1 20.1	12373.0 12536.6	0.78	2009.3 197047.8	0.271 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	8105.1 60544.4	-311.4 -282.6	21928.3 20293.1	0.65	3777.5 370450.7	0.452 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	8741.9 103122.0	-10.8 15.5	22161.9 22161.9	0.96	3667.7 359679.8	0.398 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	3577.7 45079.2	-19.8 -9.8	12373.0 12373.0	0.79	1977.3 193902.2	0.297 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	8963.9 90058.3	-195.1 -186.6	22382.4 21732.7	0.69	3627.5 355734.4	0.446 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	9668.6 116015.3	-13.5 121.4	22512.3 22512.3	0.87	3493.0 342550.4	0.455 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	3897.2 49105.9	-27.9 20.8	12545.8 12545.8	0.96	1942.3 190474.9	0.324 0.000	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	512.5 55662.4	-430.9 -685.1	12025.5 11627.1	0.92	1957.6 191977.1	0.369 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	776.4 72968.2	275.7 395.2	12061.7 12025.5	0.91	1952.0 191425.2	0.250 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	187.0 46903.0	93.0 105.2	10156.3 10120.3	0.94	1508.2 147906.5	0.084 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	982.2 46672.3	-362.9 -297.5	12025.5 11337.3	0.87	1946.0 190838.0	0.251 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1368.1 71082.5	177.1 147.9	12061.7 11989.3	0.87	1931.0 189366.0	0.194 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	399.5 43488.4	45.4 57.3	10084.3 10012.2	0.91	1506.2 147703.3	0.075 0.000	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1390.0 54296.5	-266.4 -325.8	11954.4 11587.7	0.85	1930.0 189268.1	0.266 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1949.2 71177.7	158.3 213.6	12027.8 11991.1	0.86	1899.1 186238.1	0.258 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	643.1 42421.3	70.6 79.4	10121.7 9975.8	0.88	1501.9 147289.2	0.112 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	1627.8 111295.2	-338.5 -421.7	18795.6 18639.7	0.89	3260.8 319776.5	0.203 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2338.4 129342.7	198.1 237.5	18899.5 18951.5	0.88	3228.4 316596.5	0.188 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	996.2 43488.4	72.1 68.3	10228.3 10012.2	0.85	1492.3 146345.7	0.141 0.000	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	1873.3 101283.9	-332.9 -386.0	18639.7 18431.8	0.87	3250.9 318806.9	0.206 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2729.8 126042.8	178.1 183.7	18743.6 18899.5	0.86	3205.6 314358.6	0.194 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1356.0 43488.4	64.0 55.5	10228.3 10012.2	0.84	1478.2 144966.1	0.172 0.000	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	2123.6 100029.7	-338.1 -420.8	18665.0 18403.5	0.87	3239.4 317678.3	0.229 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3124.0 121346.0	138.2 149.5	18821.9 18821.9	0.85	3179.0 311755.1	0.205 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1708.1 42949.9	53.1 41.8	10211.5 9994.0	0.82	1460.3 143207.3	0.201 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2575.1 122116.7	-407.9 -490.8	19048.4 18772.3	0.87	3610.8 354102.9	0.255 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3703.9 147466.1	97.7 107.5	19186.5 19140.4	0.85	3518.6 345052.4	0.219 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2052.6 43488.4	36.5 28.4	10228.3 10012.2	0.81	1438.8 141095.1	0.226 0.000	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3034.5 116801.5	-417.1 -470.7	19048.4 18680.3	0.85	3577.3 350812.2	0.273 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4282.7 140435.6	81.4 91.7	19140.4 19048.4	0.84	3458.4 339150.1	0.246 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2390.9 43488.4	32.8 25.8	10228.3 10012.2	0.79	1413.8 138644.6	0.257 0.000	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3496.3 111825.9	-423.3 -475.9	18956.4 18588.3	0.83	3538.0 346961.6	0.299 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4864.3 147466.1	38.9 78.6	19094.4 19140.4	0.86	3389.1 332356.4	0.274 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2723.9 45721.4	3.2 14.3	10192.3 10084.3	0.85	1385.5 135867.8	0.279 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	3957.1 126002.6	-406.0 -459.2	23213.1 22745.9	0.83	4289.8 420682.3	0.263 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5463.2 173393.4	72.8 105.6	23446.7 23563.5	0.85	4144.5 406438.1	0.254 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	3050.9 73727.7	11.4 18.8	13313.9 13273.0	0.84	2028.4 198914.5	0.237 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4418.4 120854.4	-449.1 -466.3	23213.1 22629.1	0.81	4250.2 416803.7	0.284 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6066.6 173393.4	43.4 85.7	23329.9 23563.5	0.86	4073.3 399454.0	0.277 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	3379.0 70126.9	-0.3 9.2	13273.0 13191.2	0.89	1997.5 195886.3	0.260 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	4869.4 127206.3	-183.7 -361.8	23032.1 22772.2	0.85	4207.3 412598.3	0.286 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6679.7 151098.2	38.1 187.6	23162.0 23227.0	0.87	3993.3 391607.7	0.327 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3710.2 61109.9	-13.8 29.3	13001.0 12955.4	0.93	1963.1 192516.2	0.300 0.000	OK

X方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	443.6 55662.4	-435.9 -691.9	12025.5 11627.1	0.93	1958.7 192083.9	0.368 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	694.1 74929.9	301.4 433.1	12061.7 12061.7	0.92	1954.0 191621.5	0.262 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	180.2 48130.9	139.2 155.1	10192.3 10156.3	0.94	1508.3 147910.5	0.115 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	842.9 46672.3	-355.3 -293.8	12025.5 11337.3	0.88	1950.2 191250.3	0.236 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1224.0 72968.2	203.9 169.4	12061.7 12025.5	0.88	1937.2 189972.4	0.195 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	424.5 45721.4	94.7 105.0	10156.3 10084.3	0.91	1505.8 147669.7	0.106 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1252.7 54296.5	-282.1 -342.8	11881.1 11587.7	0.86	1936.0 189856.8	0.262 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1801.9 73091.2	158.8 214.9	11917.8 12027.8	0.86	1908.2 187134.8	0.248 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	668.8 44599.5	112.1 116.8	10158.1 10048.7	0.88	1501.4 147234.4	0.136 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	1680.1 111295.2	-353.6 -457.8	18431.8 18639.7	0.89	3258.8 319581.3	0.217 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2369.5 132773.9	206.1 266.1	18639.7 19003.5	0.88	3226.7 316431.2	0.200 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	936.0 45721.4	121.5 106.5	10228.3 10084.3	0.87	1494.2 146535.3	0.164 0.001	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	2112.6 101283.9	-340.3 -405.5	18327.8 18431.8	0.87	3240.0 317730.8	0.224 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2940.9 126042.8	194.5 224.5	18431.8 18899.5	0.86	3191.8 313008.1	0.219 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1197.1 45721.4	111.9 86.5	10228.3 10084.3	0.86	1485.0 145627.3	0.184 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	2545.0 100029.7	-332.2 -419.2	18508.1 18403.5	0.86	3216.8 315458.3	0.250 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3516.7 121346.1	179.0 219.0	18612.7 18821.9	0.85	3149.0 308812.8	0.247 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1453.7 45155.2	106.2 85.0	10211.5 10066.5	0.84	1473.7 144518.5	0.205 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	2986.2 122116.7	-366.5 -429.5	19048.4 18772.3	0.86	3581.1 351184.0	0.261 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4095.9 147466.1	177.6 198.6	19186.5 19140.4	0.84	3478.7 341148.4	0.261 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1708.2 45721.4	99.4 84.4	10228.3 10084.3	0.82	1460.3 143206.6	0.226 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	3429.0 116801.5	-363.8 -409.5	19048.4 18680.3	0.84	3544.1 347556.8	0.279 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4677.4 147466.1	170.9 188.5	19140.4 19140.4	0.83	3412.3 334634.3	0.288 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1959.2 44583.9	90.8 80.3	10228.3 10048.2	0.80	1445.0 141706.1	0.245 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	3870.6 111825.9	-351.4 -406.5	18956.4 18588.3	0.83	3502.1 343440.3	0.302 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5264.6 147466.1	159.2 187.9	19094.4 19140.4	0.83	3336.3 327179.8	0.319 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	2205.6 46903.0	68.4 76.6	10228.3 10120.3	0.79	1427.9 140032.9	0.260 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	4313.2 126002.6	-360.9 -416.0	23213.1 22745.9	0.83	4259.6 417726.0	0.270 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5856.0 173393.4	174.9 208.6	23446.7 23563.5	0.83	4099.0 401974.9	0.290 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2456.0 75633.0	87.5 107.7	13395.8 13313.9	0.84	2076.3 203616.2	0.228 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4755.9 120854.4	-370.5 -396.6	23213.1 22629.1	0.81	4218.5 413695.0	0.285 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6454.1 173393.4	153.3 197.5	23329.9 23563.5	0.83	4023.6 394582.6	0.315 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	2705.6 73727.7	71.2 84.1	13354.8 13273.0	0.82	2057.5 201767.3	0.237 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	5190.9 127206.3	-150.0 -340.7	23032.1 22772.2	0.85	4174.2 409350.6	0.296 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7072.0 155054.1	79.2 240.0	23162.0 23291.9	0.86	3938.1 386191.7	0.354 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	2945.6 62709.8	7.3 70.6	13046.5 13001.0	0.88	2037.6 199820.1	0.257 0.000	OK

Y方向正加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	154.3 41286.1	-10.4 167.6	11699.5 11120.0	0.97	1961.6 192364.7	0.097 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	408.9 67524.0	753.8 1117.3	11808.2 11916.8	0.93	1959.2 192132.0	0.570 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	263.5 43488.4	323.7 505.1	9724.1 10012.2	0.94	1507.7 147850.3	0.342 0.003	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	231.0 32975.2	234.0 536.4	11409.8 10685.4	0.94	1961.1 192316.7	0.280 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	674.2 61164.2	1033.7 1228.4	11554.6 11771.9	0.90	1954.4 191665.8	0.630 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	677.4 39486.6	421.4 633.4	9147.7 9868.1	0.89	1501.2 147215.5	0.455 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	275.2 28049.6	462.3 522.6	11441.0 10340.9	0.91	1960.7 192280.4	0.271 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	905.2 54296.5	1187.3 1343.8	11587.7 11587.7	0.88	1948.4 191073.6	0.690 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	1145.9 38517.6	606.8 631.4	9465.2 9829.9	0.83	1487.0 145822.9	0.479 0.004	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	316.5 40806.8	-195.6 397.2	18119.9 15832.9	0.98	3290.1 322653.1	0.139 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1158.0 81455.6	727.8 1404.7	18327.8 17912.0	0.91	3275.9 321253.3	0.458 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1652.4 39486.6	279.4 474.1	9724.1 9868.1	0.84	1463.4 143512.2	0.445 0.003	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	344.6 36424.9	-347.2 1311.8	17912.0 15417.1	0.96	3289.9 322632.2	0.410 0.004	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	1406.8 75124.6	410.5 2113.0	18119.9 17704.1	0.92	3268.5 320533.3	0.680 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2191.0 39486.6	179.5 834.5	9724.1 9868.1	0.86	1429.0 140137.8	0.727 0.006	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	351.6 40301.5	-58.9 1674.9	17880.5 15788.4	0.95	3289.9 322626.7	0.512 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	1664.4 77225.8	600.3 2365.0	17985.1 17775.9	0.91	3259.4 319640.7	0.760 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2725.8 38997.6	251.9 899.1	9704.0 9849.0	0.83	1385.3 135850.8	0.813 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	259.8 58081.7	23.9 1960.4	18220.2 16931.8	0.97	3696.3 362484.4	0.530 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2018.5 94794.5	741.7 2725.0	18404.2 18220.2	0.91	3644.1 357368.0	0.794 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3258.4 39486.6	271.5 818.1	9724.1 9868.1	0.81	1332.3 130655.2	0.813 0.006	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	170.5 58081.7	502.0 1799.3	18036.1 16931.8	0.97	3696.8 362533.4	0.481 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2361.7 94794.5	1218.2 2494.1	18220.2 18220.2	0.88	3624.6 355448.2	0.740 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3787.2 37689.7	425.6 795.6	9724.1 9796.1	0.76	1270.4 124580.5	0.833 0.006	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	84.6 51491.3	1254.2 1264.5	18036.1 16563.7	0.96	3697.1 362561.4	0.334 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2686.6 94794.5	1929.2 1971.5	18220.2 18220.2	0.83	3603.2 353354.2	0.605 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	4311.4 36012.8	594.5 628.0	9580.0 9724.1	0.66	1199.8 117659.8	0.764 0.005	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	4.8 60544.4	1567.8 533.6	21928.3 20293.1	0.99	4450.1 436403.1	0.350 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2995.2 103122.0	2296.0 1276.0	22161.9 22161.9	0.87	4358.2 427396.1	0.596 0.005	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4836.0 48878.1	822.4 466.5	12373.0 12536.6	0.75	1822.3 178707.7	0.709 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3292.0 103122.0	2940.4 914.1	22161.9 22161.9	0.88	4339.1 425522.9	0.751 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	5358.3 45079.2	1006.3 235.1	12373.0 12373.0	0.79	1744.4 171066.4	0.848 0.006	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	3564.1 116015.3	4314.7 172.7	22512.3 22512.3	0.91	4320.0 423650.2	1.067 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	5870.9 49105.9	1669.0 24.7	12545.8 12545.8	0.82	1660.2 162805.6	1.190 0.010	NG

Y方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	370.3 55662.4	-72.6 -17.0	12025.5 11627.1	0.95	1959.7 192180.8	0.067 0.000	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	636.3 72968.2	1009.8 1407.8	12061.7 12025.5	0.92	1955.3 191746.3	0.719 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	328.1 46903.0	426.9 608.3	10156.3 10120.3	0.93	1507.0 147788.0	0.410 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	599.5 46672.3	221.8 560.0	12025.5 11337.3	0.92	1956.0 191820.0	0.319 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	980.4 71082.5	1403.6 1522.3	12061.7 11989.3	0.89	1946.1 190843.6	0.780 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	839.3 43488.4	577.9 762.0	10084.3 10012.2	0.88	1497.1 146815.1	0.536 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	759.2 54296.5	898.1 716.3	11954.4 11587.7	0.89	1952.4 191468.0	0.480 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1329.1 71177.7	1730.2 1750.0	12027.8 11991.1	0.86	1932.7 189536.7	0.896 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	1425.3 42421.3	775.0 806.5	10121.7 9975.8	0.82	1475.0 144651.9	0.597 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	644.3 111295.2	971.6 1772.0	18795.6 18639.7	0.94	3286.5 322297.8	0.544 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	1931.2 129342.7	1801.8 2871.4	18899.5 18951.5	0.90	3248.4 318558.4	0.900 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2012.6 43488.4	438.9 631.0	10228.3 10012.2	0.82	1441.5 141360.4	0.560 0.004	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	460.3 101283.9	633.9 2534.7	18639.7 18431.8	0.96	3288.9 322527.1	0.766 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2557.5 126042.8	1676.8 2993.7	18743.6 18899.5	0.89	3216.0 315386.7	0.962 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2647.5 43488.4	364.9 1002.5	10228.3 10012.2	0.83	1392.3 136537.1	0.853 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	275.9 100029.7	806.3 2755.0	18665.0 18403.5	0.97	3290.4 322680.3	0.826 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3194.6 121346.1	1748.5 3088.2	18821.9 18821.9	0.87	3173.9 311251.6	1.011 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3283.5 42949.9	427.7 1040.4	10211.5 9994.0	0.80	1329.6 130386.9	0.930 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	39.0 122116.7	879.8 2921.6	19048.4 18772.3	0.99	3697.2 362568.6	0.783 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3905.8 147466.1	1836.1 3379.7	19186.5 19140.4	0.87	3498.6 343091.2	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3922.3 43488.4	476.1 969.9	10228.3 10012.2	0.78	1253.1 122883.2	0.940 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4628.3 140435.6	2181.4 3217.0	19140.4 19048.4	0.85	3418.3 335217.7	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4562.9 43488.4	575.3 920.3	10228.3 10012.2	0.74	1162.7 114022.2	0.958 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5365.3 147466.1	2873.0 2802.1	19094.4 19140.4	0.81	3322.4 325811.8	0.935 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	5205.8 45721.4	857.4 804.4	10192.3 10084.3	0.67	1058.3 103782.5	0.948 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5907.7 173393.4	3494.0 2742.6	23446.7 23563.5	0.84	4092.8 401364.6	0.931 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	6065.3 73727.7	1284.6 1132.7	13313.9 13273.0	0.73	1626.2 159474.1	0.929 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6464.1 173393.4	3922.3 2096.8	23329.9 23563.5	0.85	4022.3 394453.0	1.057 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	6928.1 70126.9	1374.3 660.2	13273.0 13191.2	0.77	1462.1 143384.4	1.066 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	7041.7 151098.2	3948.0 1749.9	23162.0 23227.0	0.84	3942.4 386620.7	1.090 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	7799.8 61109.9	1316.0 621.4	13001.0 12955.4	0.74	1283.1 125828.8	1.116 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	368.8 55662.4	-100.3 -53.3	12025.5 11627.1	0.94	1959.7 192182.6	0.080 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	668.2 74929.9	1003.9 1395.4	12061.7 12061.7	0.92	1954.6 191678.8	0.715 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	338.3 48130.9	469.8 630.4	10192.3 10156.3	0.93	1506.9 147776.9	0.423 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	601.1 46672.3	201.3 537.2	12025.5 11337.3	0.92	1956.0 191817.1	0.309 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1059.8 72968.2	1392.7 1515.8	12061.7 12025.5	0.88	1943.4 190580.6	0.781 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	909.9 45721.4	588.8 797.2	10156.3 10084.3	0.88	1495.0 146613.6	0.563 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	760.1 54296.5	868.8 687.8	11881.1 11587.7	0.89	1952.4 191465.7	0.467 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1468.8 73091.2	1723.3 1737.9	11917.8 12027.8	0.86	1926.3 188902.4	0.900 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	1539.9 44599.5	773.9 795.4	10158.1 10048.7	0.82	1469.4 144097.7	0.599 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	638.1 111295.2	961.8 1729.3	18431.8 18639.7	0.94	3286.6 322306.8	0.532 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2171.8 132773.9	1800.8 2865.2	18639.7 19003.5	0.90	3237.0 317444.7	0.909 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2174.0 45721.4	441.7 634.9	10228.3 10084.3	0.82	1430.2 140258.3	0.576 0.005	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	437.6 101283.9	639.3 2542.7	18327.8 18431.8	0.96	3289.1 322550.1	0.768 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2911.9 126042.8	1691.6 2988.6	18431.8 18899.5	0.88	3193.7 313199.1	0.977 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2852.5 45721.4	372.0 1000.0	10228.3 10084.3	0.83	1373.5 134698.6	0.869 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	236.7 100029.7	805.8 2749.4	18508.1 18403.5	0.97	3290.7 322703.0	0.824 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3655.8 121346.1	1792.2 3063.9	18612.7 18821.9	0.86	3137.5 307686.7	1.024 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3533.1 45155.2	433.7 1034.3	10211.5 10066.5	0.80	1301.3 127613.3	0.947 0.008	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4456.3 147466.1	1889.8 3328.1	19186.5 19140.4	0.86	3438.6 337213.1	1.035 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4217.0 45721.4	489.4 964.6	10228.3 10084.3	0.77	1213.2 118973.0	0.961 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	5255.6 147466.1	2238.1 3158.1	19140.4 19140.4	0.84	3337.5 327299.9	1.017 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	4903.5 44583.9	592.0 907.3	10228.3 10048.2	0.73	1109.1 108766.1	0.978 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	6058.7 147466.1	2818.1 2757.8	19094.4 19140.4	0.80	3219.2 315697.4	0.953 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	5593.4 46903.0	840.5 790.9	10228.3 10120.3	0.66	988.8 96972.9	0.973 0.009	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	6655.8 173393.4	3473.1 2797.3	23446.7 23563.5	0.82	3996.6 391928.1	0.952 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	6501.4 75633.0	1272.6 1153.4	13395.8 13313.9	0.72	1546.0 151609.5	0.952 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	7257.5 173393.4	3842.3 2118.7	23329.9 23563.5	0.84	3910.9 383524.0	1.069 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	7413.0 73727.7	1304.6 678.3	13354.8 13273.0	0.76	1362.6 133623.7	1.067 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7865.8 155054.1	3842.3 1834.8	23162.0 23291.9	0.83	3816.7 374287.8	1.098 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	8333.9 62709.8	1205.7 701.3	13046.5 13001.0	0.71	1173.3 115063.7	1.098 0.010	NG

Y方向正加力時 47レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	369.6 55662.4	-99.0 -53.9	12025.5 11627.1	0.94	1959.7 192181.6	0.079 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	666.9 72968.2	1018.2 1414.5	12061.7 12025.5	0.92	1954.6 191681.6	0.723 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	360.1 46903.0	461.2 647.1	10120.3 10120.3	0.92	1506.7 147752.1	0.435 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	601.9 46672.3	202.0 536.2	12025.5 11337.3	0.92	1956.0 191815.4	0.308 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1049.6 71082.5	1401.7 1521.8	12061.7 11989.3	0.88	1943.7 190615.6	0.783 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	890.4 43488.4	583.1 775.1	10012.2 10012.2	0.87	1495.6 146671.1	0.548 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	761.9 54296.5	865.9 683.0	11881.1 11587.7	0.89	1952.4 191461.4	0.466 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	1445.4 71177.7	1725.2 1740.7	11917.8 11991.1	0.86	1927.4 189013.4	0.898 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 576	1482.6 42421.3	773.8 798.0	10085.2 9975.8	0.82	1472.3 144380.2	0.596 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	642.0 111295.2	956.0 1718.6	18431.8 18639.7	0.94	3286.6 322301.1	0.529 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2133.8 129342.7	1804.7 2864.1	18639.7 18951.5	0.90	3238.9 317629.0	0.907 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2085.1 43488.4	439.9 630.2	10228.3 10012.2	0.81	1436.5 140876.1	0.565 0.004	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	442.6 101283.9	639.9 2533.9	18327.8 18431.8	0.96	3289.0 322545.2	0.765 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2863.0 126042.8	1690.4 2988.8	18431.8 18899.5	0.88	3197.0 313517.8	0.975 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2729.6 43488.4	366.1 997.7	10228.3 10012.2	0.83	1384.9 135817.1	0.857 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	241.2 100029.7	806.9 2749.4	18508.1 18403.5	0.97	3290.6 322700.5	0.824 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3596.9 121346.1	1789.7 3069.1	18612.7 18821.9	0.86	3142.4 308169.1	1.023 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3374.8 42949.9	427.8 1035.8	10211.5 9994.0	0.80	1319.5 129396.4	0.935 0.008	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4389.2 147466.1	1884.8 3334.8	19186.5 19140.4	0.86	3446.3 337970.7	1.033 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4021.7 43488.4	478.5 966.2	10228.3 10012.2	0.77	1239.9 121596.1	0.947 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	5179.9 143886.5	2234.7 3166.8	19140.4 19094.4	0.84	3347.8 328309.4	1.016 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4668.8 43488.4	577.8 914.2	10228.3 10012.2	0.73	1146.4 112428.3	0.964 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5973.2 147466.1	2824.4 2763.4	19094.4 19140.4	0.80	3232.6 317011.7	0.950 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	5316.0 45721.4	850.7 799.0	10192.3 10084.3	0.67	1039.0 101893.6	0.954 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	6559.6 173393.4	3481.1 2793.8	23446.7 23563.5	0.82	4009.6 393205.1	0.950 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 555	6178.7 73727.7	1280.9 1136.1	13273.0 13273.0	0.73	1605.9 157481.7	0.935 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	7149.4 173393.4	3854.3 2113.9	23329.9 23563.5	0.84	3926.8 385086.6	1.068 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	7043.3 70126.9	1357.3 661.1	13191.2 13191.2	0.76	1438.6 141076.5	1.067 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	7744.2 151098.2	3865.2 1824.6	23162.0 23227.0	0.83	3836.1 376193.0	1.097 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	7907.8 62709.8	1293.1 636.2	12955.4 13001.0	0.74	1260.9 123651.2	1.113 0.010	NG

Y方向正加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	368.7 55662.4	-72.1 -21.1	12025.5 11627.1	0.95	1959.7 192182.7	0.067 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	630.3 72968.2	1026.3 1429.9	12061.7 12025.5	0.92	1955.4 191758.7	0.729 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	348.1 45721.4	420.3 630.8	10048.2 10084.3	0.93	1506.8 147766.0	0.425 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	595.6 46672.3	221.6 553.3	12025.5 11337.3	0.92	1956.1 191827.7	0.316 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	963.0 71082.5	1407.4 1520.5	12061.7 11989.3	0.89	1946.6 190898.4	0.778 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	805.6 41415.1	574.1 735.7	9868.1 9940.2	0.88	1498.0 146905.5	0.517 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	755.2 54296.5	887.2 700.2	11954.4 11587.7	0.89	1952.5 191477.8	0.475 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1294.9 71177.7	1734.0 1747.4	12027.8 11991.1	0.87	1934.2 189682.3	0.893 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 590	1340.4 40398.8	775.8 807.5	10012.3 9902.9	0.82	1478.9 145034.5	0.590 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	643.9 111295.2	976.5 1747.9	18795.6 18639.7	0.94	3286.5 322298.5	0.537 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	1882.7 129342.7	1809.3 2869.7	18899.5 18951.5	0.90	3250.5 318767.0	0.897 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1877.9 41415.1	439.7 625.0	10228.3 9940.2	0.82	1450.2 142214.2	0.544 0.004	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	462.9 101283.9	642.2 2530.9	18639.7 18431.8	0.96	3288.8 322524.4	0.765 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2496.8 122867.6	1679.7 2990.1	18743.6 18847.6	0.89	3219.6 315732.7	0.957 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2462.6 41415.1	359.7 997.4	10228.3 9940.2	0.83	1408.0 138076.9	0.834 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	283.4 100029.7	807.5 2747.4	18665.0 18403.5	0.97	3290.4 322675.6	0.824 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3120.1 121346.1	1749.0 3089.4	18821.9 18821.9	0.87	3179.3 311782.2	1.008 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3047.2 40902.2	419.8 1041.6	10211.5 9921.5	0.81	1354.5 132826.4	0.910 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	44.1 122116.7	884.7 2920.4	19048.4 18772.3	0.99	3697.2 362568.1	0.783 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3819.2 147466.1	1835.4 3383.3	19186.5 19140.4	0.88	3507.3 343945.1	1.022 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3633.3 41415.1	467.1 973.3	10228.3 9940.2	0.78	1289.4 126443.4	0.918 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4529.7 140435.6	2182.4 3221.3	19140.4 19048.4	0.85	3430.0 336370.6	1.002 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4219.6 41415.1	560.4 925.0	10228.3 9940.2	0.74	1212.8 118937.4	0.932 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5253.6 147466.1	2880.8 2803.6	19094.4 19140.4	0.81	3337.8 327327.0	0.933 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	4806.2 43488.4	872.5 813.2	10156.3 10012.2	0.68	1124.8 110304.9	0.921 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5782.1 173393.4	3502.6 2737.9	23446.7 23563.5	0.84	4107.8 402838.7	0.928 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	5608.3 70126.9	1289.0 1110.8	13109.4 13191.2	0.74	1704.3 167131.4	0.905 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	6323.9 169184.4	3936.7 2091.0	23329.9 23505.1	0.85	4040.7 396253.1	1.054 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	6413.0 66783.6	1425.1 647.4	13027.6 13109.4	0.77	1562.7 153248.3	1.056 0.009	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6884.0 151098.2	3965.5 1738.3	23162.0 23227.0	0.85	3964.9 388826.4	1.088 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	7222.5 59570.4	1428.7 555.3	12909.9 12909.9	0.76	1401.7 137464.6	1.129 0.010	NG

Y方向正加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	156.8 41286.1	-13.1 158.6	11699.5 11120.0	0.97	1961.6 192363.4	0.093 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	404.4 67524.0	748.1 1108.0	11808.2 11916.8	0.94	1959.3 192137.9	0.566 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	253.7 43488.4	323.2 502.9	9724.1 10012.2	0.94	1507.7 147858.5	0.340 0.003	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	235.9 32975.2	234.6 523.4	11409.8 10685.4	0.94	1961.0 192313.0	0.274 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	665.3 61164.2	1034.0 1212.5	11554.6 11771.9	0.90	1954.6 191685.0	0.622 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	657.6 39486.6	426.6 626.2	9147.7 9868.1	0.89	1501.6 147258.5	0.448 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	277.7 28049.6	458.6 505.2	11441.0 10340.9	0.91	1960.7 192278.1	0.262 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	895.6 54296.5	1178.5 1325.0	11587.7 11587.7	0.88	1948.7 191101.6	0.681 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	1117.6 38517.6	609.1 626.0	9465.2 9829.9	0.83	1488.0 145927.4	0.474 0.004	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	309.7 40806.8	-199.8 374.9	18119.9 15832.9	0.98	3290.2 322658.0	0.132 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1150.2 81455.6	739.6 1382.8	18327.8 17912.0	0.91	3276.1 321273.5	0.452 0.004	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1614.0 39486.6	284.9 471.0	9724.1 9868.1	0.84	1465.5 143716.6	0.439 0.003	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	322.4 36424.9	-340.2 1283.2	17912.0 15417.1	0.97	3290.1 322648.9	0.401 0.004	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	1398.3 75124.6	421.3 2101.7	18119.9 17704.1	0.92	3268.8 320560.1	0.676 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2150.6 39486.6	183.2 828.9	9724.1 9868.1	0.86	1431.9 140423.7	0.719 0.006	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	305.8 40301.5	-54.8 1670.0	17880.5 15788.4	0.96	3290.2 322660.7	0.509 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	1660.9 77225.8	603.0 2354.8	17985.1 17775.9	0.91	3259.6 319653.8	0.757 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2687.1 38997.6	252.9 895.7	9704.0 9849.0	0.83	1388.8 136192.4	0.807 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	188.0 58081.7	31.0 1956.1	18220.2 16931.8	0.97	3696.7 362525.5	0.527 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2022.8 94794.5	749.2 2722.5	18404.2 18220.2	0.91	3643.9 357345.8	0.793 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3224.2 39486.6	273.6 817.3	9724.1 9868.1	0.81	1336.0 131016.3	0.809 0.006	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	69.5 58081.7	511.7 1791.7	18036.1 16931.8	0.98	3697.1 362564.4	0.479 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2376.6 94794.5	1227.8 2486.0	18220.2 18220.2	0.88	3623.6 355358.3	0.739 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3760.2 37689.7	428.4 793.4	9724.1 9796.1	0.76	1273.8 124913.1	0.829 0.006	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2714.5 94794.5	1923.8 1963.3	18220.2 18220.2	0.83	3601.2 353161.7	0.604 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	4294.6 36012.8	592.7 625.4	9580.0 9724.1	0.66	1202.2 117896.3	0.761 0.005	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3037.3 103122.0	2304.9 1281.3	22161.9 22161.9	0.87	4355.6 427141.6	0.599 0.005	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4832.7 48878.1	825.5 468.4	12373.0 12536.6	0.75	1822.8 178753.5	0.710 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3349.5 103122.0	2947.4 904.0	22161.9 22161.9	0.88	4335.2 425139.4	0.755 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	5371.7 45079.2	1010.1 231.5	12373.0 12373.0	0.79	1742.3 170859.1	0.852 0.006	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	3639.4 116015.3	4311.7 166.9	22512.3 22512.3	0.91	4314.5 423105.1	1.070 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	5905.2 49105.9	1663.2 21.5	12545.8 12545.8	0.82	1654.2 162225.3	1.191 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	154.3 58316.1	-9.0 -17.2	11699.5 11120.0	0.96	1961.6 192364.7	0.022 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	370.3 72968.2	13.5 15.6	12025.5 11627.1	0.93	1959.7 192180.8	0.039 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	368.8 72968.2	-0.0 -1.5	12025.5 11627.1	0.96	1959.7 192182.6	0.032 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	369.6 72968.2	-5.4 -7.0	12025.5 11627.1	0.94	1959.7 192181.6	0.035 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	368.7 72968.2	-13.4 -17.6	12025.5 11627.1	0.94	1959.7 192182.7	0.040 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	156.8 58316.1	13.3 20.0	11699.5 11120.0	0.96	1961.6 192363.4	0.024 0.000	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	231.0 48703.8	-6.9 -9.0	11409.8 10685.4	0.94	1961.1 192316.7	0.026 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	599.5 72968.2	9.5 5.5	12025.5 11337.3	0.93	1956.0 191820.0	0.057 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	601.1 72968.2	-3.3 -5.3	12025.5 11337.3	0.93	1956.0 191817.1	0.056 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	601.9 72968.2	-8.1 -10.3	12025.5 11337.3	0.92	1956.0 191815.4	0.058 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	595.6 72968.2	-16.2 -16.7	12025.5 11337.3	0.91	1956.1 191827.7	0.060 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	235.9 48703.8	8.4 3.7	11409.8 10685.4	0.95	1961.0 192313.0	0.026 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	275.2 49622.5	-1.9 -10.1	11441.0 10340.9	0.96	1960.7 192280.4	0.032 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	759.2 69338.2	7.3 3.6	11954.4 11587.7	0.92	1952.4 191468.0	0.069 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	760.1 65867.1	-9.1 -12.0	11881.1 11587.7	0.91	1952.4 191465.7	0.071 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	761.9 65867.1	-12.5 -15.9	11881.1 11587.7	0.90	1952.4 191461.4	0.073 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	755.2 69338.2	-26.2 -27.7	11954.4 11587.7	0.90	1952.5 191477.8	0.078 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	277.7 49622.5	-7.6 -4.2	11441.0 10340.9	0.94	1960.7 192278.1	0.031 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	316.5 88622.0	2.9 -8.4	18119.9 15832.9	0.98	3290.1 322653.1	0.023 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	644.3 119810.9	13.7 8.7	18795.6 18639.7	0.94	3286.5 322297.8	0.038 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	638.1 101283.9	-14.8 -17.1	18431.8 18639.7	0.93	3286.6 322306.8	0.039 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	642.0 101283.9	-20.2 -21.4	18431.8 18639.7	0.92	3286.6 322301.1	0.041 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	643.9 119810.9	-48.8 -50.0	18795.6 18639.7	0.93	3286.5 322298.5	0.049 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	309.7 88622.0	-19.5 -19.5	18119.9 15832.9	0.94	3290.2 322658.0	0.025 0.000	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	344.6 81455.6	-3.4 -14.2	17912.0 15417.1	0.96	3289.9 322632.2	0.027 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	460.3 111295.2	4.4 -1.4	18639.7 18431.8	0.98	3288.9 322527.1	0.026 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	437.6 96777.4	-21.5 -22.1	18327.8 18431.8	0.93	3289.1 322550.1	0.030 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	442.6 96777.4	-25.9 -26.1	18327.8 18431.8	0.93	3289.0 322545.2	0.032 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	462.9 111295.2	-56.0 -52.5	18639.7 18431.8	0.94	3288.8 322524.4	0.041 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	322.4 81455.6	-27.6 -26.2	17912.0 15417.1	0.94	3290.1 322648.9	0.029 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	351.6 80446.9	-9.3 -15.5	17880.5 15788.4	0.95	3289.9 322626.7	0.027 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	275.9 112617.9	-5.9 -4.4	18665.0 18403.5	0.96	3290.4 322680.3	0.017 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	236.7 104798.6	-33.1 -25.8	18508.1 18403.5	0.96	3290.7 322703.0	0.023 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	241.2 104798.6	-38.6 -29.6	18508.1 18403.5	0.96	3290.6 322700.5	0.024 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	283.4 112617.9	-65.1 -57.8	18665.0 18403.5	0.95	3290.4 322675.6	0.034 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	305.8 80446.9	-27.9 -27.6	17880.5 15788.4	0.94	3290.2 322660.7	0.027 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	259.8 94794.5	-9.5 -10.9	18220.2 16931.8	0.95	3696.3 362484.4	0.018 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	39.0 140435.6	-10.6 -11.1	19048.4 18772.3	0.98	3697.2 362568.6	0.005 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	44.1 140435.6	-72.1 -67.2	19048.4 18772.3	0.98	3697.2 362568.1	0.022 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	188.0 94794.5	-29.8 -33.4	18220.2 16931.8	0.96	3696.7 362525.5	0.020 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	170.5 87702.3	-15.3 -17.6	18036.1 16931.8	0.96	3696.8 362533.4	0.015 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	69.5 87702.3	-30.1 -33.3	18036.1 16931.8	0.97	3697.1 362564.4	0.013 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	84.6 87702.3	-20.8 -21.9	18036.1 16563.7	0.97	3697.1 362561.4	0.011 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	4.8 95684.9	-28.7 -28.0	21928.3 20293.1	0.99	4450.1 436403.1	0.007 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	408.9 62667.2	-203.6 -264.5	11808.2 11916.8	0.93	1959.2 192132.0	0.161 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	636.3 74929.9	-176.9 -202.7	12061.7 12025.5	0.91	1955.3 191746.3	0.148 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	668.2 74929.9	-26.5 -28.0	12061.7 12061.7	0.91	1954.6 191678.8	0.068 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	666.9 74929.9	40.4 45.3	12061.7 12025.5	0.91	1954.6 191681.6	0.077 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	630.3 74929.9	171.4 196.9	12061.7 12025.5	0.91	1955.4 191758.7	0.145 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	404.4 62667.2	195.0 254.6	11808.2 11916.8	0.93	1959.3 192137.9	0.156 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	674.2 53185.7	-160.8 -150.3	11554.6 11771.9	0.89	1954.4 191665.8	0.132 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	980.4 74929.9	-156.9 -149.7	12061.7 11989.3	0.89	1946.1 190843.6	0.154 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1059.8 74929.9	-23.8 -22.5	12061.7 12025.5	0.88	1943.4 190580.6	0.099 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1049.6 74929.9	39.2 38.5	12061.7 11989.3	0.88	1943.7 190615.6	0.105 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	963.0 74929.9	155.2 149.6	12061.7 11989.3	0.89	1946.6 190898.4	0.152 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	665.3 53185.7	154.9 146.9	11554.6 11771.9	0.89	1954.6 191685.0	0.129 0.001	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	905.2 54296.5	-172.5 -170.7	11587.7 11587.7	0.87	1948.4 191073.6	0.156 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1329.1 73091.2	-142.0 -137.9	12027.8 11991.1	0.87	1932.7 189536.7	0.175 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	1468.8 67569.2	-15.7 -16.8	11917.8 12027.8	0.86	1926.3 188902.4	0.131 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	1445.4 67569.2	31.2 35.3	11917.8 11991.1	0.86	1927.4 189013.4	0.137 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1294.9 73091.2	142.8 141.2	12027.8 11991.1	0.87	1934.2 189682.3	0.172 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	895.6 54296.5	169.2 169.6	11587.7 11587.7	0.87	1948.7 191101.6	0.154 0.001	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1158.0 96777.4	-251.5 -286.3	18327.8 17912.0	0.90	3275.9 321253.3	0.144 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	1931.2 126042.8	-243.0 -226.2	18899.5 18951.5	0.88	3248.4 318558.4	0.168 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2171.8 111295.2	-24.2 -17.1	18639.7 19003.5	0.88	3237.0 317444.7	0.123 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2133.8 111295.2	52.3 44.1	18639.7 18951.5	0.87	3238.9 317629.0	0.129 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	1882.7 126042.8	250.4 236.4	18899.5 18951.5	0.88	3250.5 318767.0	0.168 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1150.2 96777.4	250.1 288.1	18327.8 17912.0	0.90	3276.1 321273.5	0.144 0.001	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	1406.8 88622.0	-225.4 -229.4	18119.9 17704.1	0.88	3268.5 320533.3	0.141 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2557.5 116866.9	-223.6 -168.7	18743.6 18899.5	0.87	3216.0 315386.7	0.197 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2911.9 101283.9	-17.2 -11.9	18431.8 18899.5	0.86	3193.7 313199.1	0.163 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2863.0 101283.9	49.3 38.6	18431.8 18899.5	0.85	3197.0 313517.8	0.168 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2496.8 116866.9	239.2 185.1	18743.6 18847.6	0.87	3219.6 315732.7	0.198 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	1398.3 88622.0	229.7 237.9	18119.9 17704.1	0.88	3268.8 320560.1	0.143 0.001	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	1664.4 83873.9	-195.9 -216.0	17985.1 17775.9	0.87	3259.4 319640.7	0.152 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3194.6 121346.1	-195.1 -135.3	18821.9 18821.9	0.86	3173.9 311251.6	0.222 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3655.8 109917.0	-16.3 -7.9	18612.7 18821.9	0.86	3137.5 307686.7	0.201 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3596.9 109917.0	61.9 36.8	18612.7 18821.9	0.86	3142.4 308169.1	0.210 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3120.1 121346.1	220.7 155.0	18821.9 18821.9	0.86	3179.3 311782.2	0.225 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	1660.9 83873.9	204.0 228.4	17985.1 17775.9	0.87	3259.6 319653.8	0.155 0.001	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2018.5 102783.2	-194.9 -208.3	18404.2 18220.2	0.86	3644.1 357368.0	0.160 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3905.8 151181.0	-187.1 -146.7	19186.5 19140.4	0.86	3498.6 343091.2	0.249 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4456.3 151181.0	-14.9 -11.0	19186.5 19140.4	0.85	3438.6 337213.1	0.236 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	4389.2 151181.0	74.3 57.2	19186.5 19140.4	0.85	3446.3 337970.7	0.247 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3819.2 151181.0	224.1 178.1	19186.5 19140.4	0.86	3507.3 343945.1	0.253 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2022.8 102783.2	209.0 225.9	18404.2 18220.2	0.86	3643.9 357345.8	0.165 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2361.7 94794.5	-168.4 -172.8	18220.2 18220.2	0.84	3624.6 355448.2	0.170 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4628.3 147466.1	-158.1 -132.1	19140.4 19048.4	0.84	3418.3 335217.7	0.280 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	5255.6 147466.1	-8.6 -6.6	19140.4 19140.4	0.83	3337.5 327299.9	0.277 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	5179.9 147466.1	69.0 54.5	19140.4 19094.4	0.83	3347.8 328309.4	0.287 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	4529.7 147466.1	199.6 167.6	19140.4 19048.4	0.84	3430.0 336370.6	0.285 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2376.6 94794.5	184.4 192.3	18220.2 18220.2	0.84	3623.6 355358.3	0.176 0.001	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2686.6 94794.5	-130.2 -145.1	18220.2 18220.2	0.84	3603.2 353354.2	0.181 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5365.3 143886.5	-101.4 -105.1	19094.4 19140.4	0.81	3322.4 325811.8	0.305 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	6058.7 143886.5	0.7 -1.1	19094.4 19140.4	0.96	3219.2 315697.4	0.318 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5973.2 143886.5	56.4 53.6	19094.4 19140.4	0.80	3232.6 317011.7	0.326 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	5253.6 143886.5	145.7 146.5	19094.4 19140.4	0.81	3337.8 327327.0	0.308 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2714.5 94794.5	156.1 170.2	18220.2 18220.2	0.84	3601.2 353161.7	0.189 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2995.2 103122.0	-121.8 -132.7	22161.9 22161.9	0.84	4358.2 427396.1	0.161 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5907.7 165126.9	-101.1 -106.6	23446.7 23563.5	0.82	4092.8 401364.6	0.272 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	6655.8 165126.9	-0.6 -1.7	23446.7 23563.5	0.86	3996.6 391928.1	0.284 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	6559.6 165126.9	54.3 56.4	23446.7 23563.5	0.80	4009.6 393205.1	0.290 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5782.1 165126.9	144.4 148.5	23446.7 23563.5	0.82	4107.8 402838.7	0.275 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3037.3 103122.0	140.2 151.4	22161.9 22161.9	0.83	4355.6 427141.6	0.166 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3292.0 103122.0	-92.8 -98.8	22161.9 22161.9	0.83	4339.1 425522.9	0.168 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	6464.1 157437.7	-53.6 -67.4	23329.9 23563.5	0.82	4022.3 394453.0	0.290 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	7257.5 157437.7	4.8 6.3	23329.9 23563.5	0.81	3910.9 383524.0	0.312 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	7149.4 157437.7	43.4 53.1	23329.9 23563.5	0.81	3926.8 385086.6	0.317 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	6323.9 157437.7	96.9 116.6	23329.9 23505.1	0.82	4040.7 396253.1	0.293 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3349.5 103122.0	117.9 129.0	22161.9 22161.9	0.83	4335.2 425139.4	0.176 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	3564.1 116015.3	-5.0 -52.8	22512.3 22512.3	0.90	4320.0 423650.2	0.169 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	7041.7 147291.8	14.4 -29.4	23162.0 23227.0	0.94	3942.4 386620.7	0.311 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	7865.8 147291.8	18.8 13.0	23162.0 23291.9	0.80	3816.7 374287.8	0.343 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	7744.2 147291.8	14.6 44.4	23162.0 23227.0	0.85	3836.1 376193.0	0.343 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6884.0 147291.8	28.8 81.8	23162.0 23227.0	0.85	3964.9 388826.4	0.314 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	3639.4 116015.3	40.6 83.3	22512.3 22512.3	0.87	4314.5 423105.1	0.178 0.000	OK

Y 方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	263.5 36012.8	-75.6 -112.5	9724.1 10012.2	0.93	1507.7 147850.3	0.097 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	328.1 48130.9	-83.4 -87.8	10156.3 10120.3	0.92	1507.0 147788.0	0.086 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	338.3 49407.7	-1.5 -0.2	10192.3 10156.3	0.95	1506.9 147776.9	0.034 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	360.1 46903.0	47.7 49.5	10120.3 10120.3	0.91	1506.7 147752.1	0.066 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	348.1 44583.9	58.2 70.6	10048.2 10084.3	0.92	1506.8 147766.0	0.078 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	253.7 36012.8	56.1 86.2	9724.1 10012.2	0.93	1507.7 147858.5	0.080 0.001	OK
11F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	677.4 25863.8	-48.0 -35.9	9147.7 9868.1	0.86	1501.2 147215.5	0.102 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	839.3 45721.4	-70.4 -65.2	10084.3 10012.2	0.87	1497.1 146815.1	0.125 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	909.9 48130.9	0.3 1.8	10156.3 10084.3	0.92	1495.0 146613.6	0.091 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	890.4 43488.4	45.2 44.5	10012.2 10012.2	0.86	1495.6 146671.1	0.115 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	805.6 39486.6	45.7 44.4	9868.1 9940.2	0.86	1498.0 146905.5	0.108 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	738 597	657.6 25863.8	35.7 30.4	9147.7 9868.1	0.85	1501.6 147258.5	0.093 0.000	OK
10F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	1145.9 30826.9	-64.7 -53.5	9465.2 9829.9	0.82	1487.0 145822.9	0.158 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 576	1425.3 46949.8	-77.2 -66.2	10121.7 9975.8	0.84	1475.0 144651.9	0.187 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	540 562	1539.9 48195.3	7.1 7.1	10158.1 10048.7	0.82	1469.4 144097.7	0.157 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 576	1482.6 45752.0	56.4 51.7	10085.2 9975.8	0.83	1472.3 144380.2	0.181 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 590	1340.4 43489.9	64.4 56.0	10012.3 9902.9	0.84	1478.9 145034.5	0.172 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	676 604	1117.6 30826.9	53.6 48.2	9465.2 9829.9	0.82	1488.0 145927.4	0.148 0.000	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1652.4 36012.8	-66.6 -67.0	9724.1 9868.1	0.79	1463.4 143512.2	0.207 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2012.6 50736.0	-78.3 -78.9	10228.3 10012.2	0.80	1441.5 141360.4	0.245 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2174.0 50736.0	11.6 13.1	10228.3 10084.3	0.80	1430.2 140258.3	0.223 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2085.1 50736.0	62.7 65.2	10228.3 10012.2	0.80	1436.5 140876.1	0.244 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1877.9 50736.0	71.9 75.6	10228.3 9940.2	0.81	1450.2 142214.2	0.231 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1614.0 36012.8	58.1 61.9	9724.1 9868.1	0.79	1465.5 143716.6	0.200 0.000	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2191.0 36012.8	-59.7 -58.2	9724.1 9868.1	0.76	1429.0 140137.8	0.257 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2647.5 50736.0	-69.3 -67.3	10228.3 10012.2	0.77	1392.3 136537.1	0.302 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2852.5 50736.0	17.2 17.9	10228.3 10084.3	0.77	1373.5 134698.6	0.292 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2729.6 50736.0	65.4 65.9	10228.3 10012.2	0.77	1384.9 135817.1	0.308 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2462.6 50736.0	73.8 75.2	10228.3 9940.2	0.78	1408.0 138076.9	0.289 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2150.6 36012.8	58.3 61.0	9724.1 9868.1	0.76	1431.9 140423.7	0.254 0.000	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2725.8 35566.8	-53.8 -53.8	9704.0 9849.0	0.72	1385.3 135850.8	0.309 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3283.5 50107.7	-59.8 -57.2	10211.5 9994.0	0.75	1329.6 130386.9	0.360 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3533.1 50107.7	21.7 21.3	10211.5 10066.5	0.74	1301.3 127613.3	0.362 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3374.8 50107.7	65.9 64.2	10211.5 9994.0	0.74	1319.5 129396.4	0.373 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3047.2 50107.7	73.5 72.2	10211.5 9921.5	0.76	1354.5 132826.4	0.346 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2687.1 35566.8	58.9 61.2	9704.0 9849.0	0.73	1388.8 136192.4	0.309 0.000	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3258.4 36012.8	-47.9 -48.5	9724.1 9868.1	0.70	1332.3 130655.2	0.360 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3922.3 50736.0	-52.2 -50.6	10228.3 10012.2	0.73	1253.1 122883.2	0.419 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4217.0 50736.0	24.4 23.4	10228.3 10084.3	0.72	1213.2 118973.0	0.431 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4021.7 50736.0	65.0 62.9	10228.3 10012.2	0.72	1239.9 121596.1	0.435 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	3633.3 50736.0	70.4 69.2	10228.3 9940.2	0.73	1289.4 126443.4	0.402 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3224.2 36012.8	56.6 58.5	9724.1 9868.1	0.71	1336.0 131016.3	0.362 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3787.2 36012.8	-42.3 -42.6	9724.1 9796.1	0.68	1270.4 124580.5	0.411 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4562.9 50736.0	-43.7 -42.0	10228.3 10012.2	0.71	1162.7 114022.2	0.478 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	4903.5 50736.0	27.3 24.6	10228.3 10048.2	0.70	1109.1 108766.1	0.502 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4668.8 50736.0	62.9 59.2	10228.3 10012.2	0.71	1146.4 112428.3	0.499 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4219.6 50736.0	68.3 66.5	10228.3 9940.2	0.72	1212.8 118937.4	0.460 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3760.2 36012.8	55.5 57.3	9724.1 9796.1	0.68	1273.8 124913.1	0.416 0.000	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	4311.4 32978.0	-29.2 -33.5	9580.0 9724.1	0.66	1199.8 117659.8	0.467 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	5205.8 49407.7	-25.0 -30.6	10192.3 10084.3	0.70	1058.3 103782.5	0.532 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 548	5593.4 50736.0	24.3 25.1	10228.3 10120.3	0.67	988.8 96972.9	0.565 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	5316.0 49407.7	48.6 55.0	10192.3 10084.3	0.69	1039.0 101893.6	0.555 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	4806.2 48130.9	54.7 60.1	10156.3 10012.2	0.70	1124.8 110304.9	0.511 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 625	4294.6 32978.0	49.2 53.3	9580.0 9724.1	0.65	1202.2 117896.3	0.475 0.000	OK
3F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4836.0 45079.2	-33.3 -37.6	12373.0 12536.6	0.69	1822.3 178707.7	0.404 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	6065.3 75633.0	-29.6 -34.4	13313.9 13273.0	0.74	1626.2 159474.1	0.470 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	6501.4 79672.1	32.2 34.2	13395.8 13313.9	0.72	1546.0 151609.5	0.501 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 555	6178.7 73727.7	61.3 67.1	13273.0 13273.0	0.72	1605.9 157481.7	0.490 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	5608.3 66783.6	66.7 72.2	13109.4 13191.2	0.72	1704.3 167131.4	0.454 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4832.7 45079.2	54.8 60.9	12373.0 12536.6	0.69	1822.8 178753.5	0.412 0.000	OK
2F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	5358.3 45079.2	-17.5 -20.2	12373.0 12373.0	0.68	1744.4 171066.4	0.440 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	6928.1 73727.7	-8.8 -14.3	13273.0 13191.2	0.75	1462.1 143384.4	0.531 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	7413.0 77613.1	29.8 35.7	13354.8 13273.0	0.72	1362.6 133623.7	0.572 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	7043.3 70126.9	45.1 57.4	13191.2 13191.2	0.72	1438.6 141076.5	0.555 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	6413.0 63673.8	49.3 58.6	13027.6 13109.4	0.71	1562.7 153248.3	0.514 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	5371.7 45079.2	48.7 52.0	12373.0 12373.0	0.67	1742.3 170859.1	0.452 0.000	OK
1F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	5870.9 49105.9	9.6 -3.5	12545.8 12545.8	0.89	1660.2 162805.6	0.472 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	7799.8 62709.8	23.0 6.2	13001.0 12955.4	0.78	1283.1 125828.8	0.611 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	8333.9 64373.3	19.7 34.7	13046.5 13001.0	0.72	1173.3 115063.7	0.654 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	7907.8 61109.9	29.6 50.3	12955.4 13001.0	0.71	1260.9 123651.2	0.629 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	7222.5 59570.4	33.9 46.3	12909.9 12909.9	0.70	1401.7 137464.6	0.576 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	5905.2 49105.9	24.0 38.3	12545.8 12545.8	0.72	1654.2 162225.3	0.485 0.000	OK

Y 方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	396.3 41286.1	-502.9 -987.7	11699.5 11120.0	0.93	1959.4 192148.4	0.506 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	398.5 67524.0	-331.9 -557.5	11808.2 11916.8	0.94	1959.3 192145.5	0.302 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	26.2 43488.4	-96.7 -256.7	9724.1 10012.2	0.98	1508.8 147962.4	0.170 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	862.4 32975.2	-570.4 -851.1	11409.8 10685.4	0.86	1949.7 191196.4	0.466 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	806.4 61164.2	-799.8 -1008.8	11554.6 11771.9	0.90	1951.2 191348.1	0.537 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1333.3 28049.6	-725.0 -783.6	11441.0 10340.9	0.79	1932.6 189518.6	0.460 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1327.2 54296.5	-976.3 -1062.8	11587.7 11587.7	0.85	1932.8 189544.8	0.587 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	1850.0 40806.8	-51.0 -690.9	18119.9 15832.9	0.89	3251.9 318904.7	0.312 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1875.3 81455.6	-490.1 -1108.8	18327.8 17912.0	0.89	3250.8 318798.6	0.412 0.003	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2392.0 36424.9	271.6 -1411.7	17912.0 15417.1	0.90	3225.5 316310.5	0.567 0.004	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	2431.5 75124.6	-385.3 -1969.0	18119.9 17704.1	0.89	3223.3 316095.9	0.689 0.006	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	2949.1 40301.5	29.7 -1665.2	17880.5 15788.4	0.87	3191.2 312953.3	0.660 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	2956.8 77225.8	-593.0 -2353.5	17985.1 17775.9	0.88	3190.7 312901.9	0.819 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3606.6 58081.7	-32.0 -2016.7	18220.2 16931.8	0.87	3527.8 345961.1	0.721 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3381.9 94794.5	-678.9 -2683.9	18404.2 18220.2	0.88	3548.3 347966.0	0.849 0.008	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	4254.4 58081.7	-525.0 -1868.9	18036.1 16931.8	0.83	3461.5 339458.1	0.702 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3804.9 94794.5	-1180.8 -2508.9	18220.2 18220.2	0.85	3508.7 344083.8	0.812 0.007	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	4887.0 51491.3	-1209.7 -1324.5	18036.1 16563.7	0.71	3386.2 332074.0	0.574 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	4225.1 94794.5	-1815.2 -1963.0	18220.2 18220.2	0.80	3464.7 339775.8	0.675 0.006	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	5508.5 60544.4	-1484.0 -665.6	21928.3 20293.1	0.78	4139.4 405939.1	0.558 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4647.8 103122.0	-2158.6 -1348.4	22161.9 22161.9	0.83	4228.9 414715.9	0.630 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	6119.4 60544.4	-2277.0 -378.4	21928.3 20293.1	0.81	4066.7 398807.5	0.765 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	5071.7 103122.0	-2851.4 -997.4	22161.9 22161.9	0.85	4186.7 410579.2	0.802 0.007	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	6709.7 90058.3	-3983.5 550.3	22382.4 21732.7	0.88	3989.2 391205.4	1.162 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	5490.8 116015.3	-4120.6 -216.4	22512.3 22512.3	0.89	4141.4 406134.6	1.105 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	523.6 55662.4	-864.8 -1415.9	12025.5 11627.1	0.92	1957.4 191958.5	0.717 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	701.3 72968.2	-366.4 -504.9	12061.7 12025.5	0.92	1953.8 191605.3	0.296 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	112.4 46903.0	-77.4 -225.3	10156.3 10120.3	0.97	1508.6 147942.9	0.156 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1070.4 46672.3	-838.7 -1133.1	12025.5 11337.3	0.87	1943.0 190544.0	0.608 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1284.2 71082.5	-897.5 -1119.2	12061.7 11989.3	0.88	1934.7 189727.4	0.618 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	66.2 43488.4	-432.3 -561.8	10084.3 10012.2	0.97	1508.7 147956.3	0.367 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1651.8 54296.5	-1391.2 -1247.1	11954.4 11587.7	0.83	1916.8 187976.2	0.753 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1992.5 71177.7	-1383.2 -1309.1	12027.8 11991.1	0.84	1896.3 185961.4	0.773 0.007	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	2503.8 111295.2	-1141.5 -2245.9	18795.6 18639.7	0.89	3219.2 315693.0	0.753 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2412.3 129342.7	-1706.6 -2447.5	18899.5 18951.5	0.88	3224.3 316200.5	0.798 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	3430.1 101283.9	-785.0 -2441.3	18639.7 18431.8	0.88	3155.9 309491.5	0.860 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2806.2 126042.8	-1616.8 -3010.5	18743.6 18899.5	0.89	3200.7 313881.2	0.978 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	4368.1 100029.7	-967.5 -2728.4	18665.0 18403.5	0.86	3071.8 301238.4	0.981 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3200.5 121346.1	-1659.5 -3075.9	18821.9 18821.9	0.87	3173.5 311209.4	1.010 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5373.6 122116.7	-1063.3 -2890.1	19048.4 18772.3	0.86	3321.2 325698.0	0.987 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3548.0 147466.1	-1716.8 -3393.1	19186.5 19140.4	0.88	3533.3 346495.9	1.016 0.010	NG
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6387.1 116801.5	-1498.0 -2718.6	19048.4 18680.3	0.82	3166.0 310479.0	0.979 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3899.0 140435.6	-2055.4 -3257.6	19140.4 19048.4	0.86	3499.2 343159.0	0.988 0.009	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	7412.3 111825.9	-2124.9 -2229.7	18956.4 18588.3	0.75	2981.8 292414.3	0.882 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4251.9 147466.1	-2836.7 -2832.8	19094.4 19140.4	0.83	3461.8 339485.8	0.879 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	8450.2 126002.6	-2448.8 -1635.3	23213.1 22745.9	0.78	3719.1 364714.6	0.834 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4819.9 173393.4	-3369.6 -2703.4	23446.7 23563.5	0.85	4212.2 413079.6	0.867 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	9500.5 120854.4	-3239.3 -1267.0	23213.1 22629.1	0.80	3526.0 345785.7	1.056 0.009	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5389.8 173393.4	-4003.6 -2116.6	23329.9 23563.5	0.87	4152.7 407237.8	1.034 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	10571.7 127206.3	-3329.9 -541.4	23032.1 22772.2	0.83	3305.9 324201.0	1.144 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	5964.3 151098.2	-4068.4 -1563.7	23162.0 23227.0	0.86	4085.9 400689.0	1.078 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	573.3 55662.4	-851.9 -1403.7	12025.5 11627.1	0.92	1956.5 191870.0	0.713 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	707.8 74929.9	-378.4 -501.1	12061.7 12061.7	0.91	1953.7 191590.4	0.295 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	97.7 48130.9	-85.2 -228.6	10192.3 10156.3	0.97	1508.6 147947.9	0.157 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1174.8 46672.3	-837.6 -1123.8	12025.5 11337.3	0.86	1939.1 190163.8	0.610 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1335.0 72968.2	-911.8 -1138.2	12061.7 12025.5	0.88	1932.5 189511.5	0.630 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	72.3 45721.4	-443.4 -572.3	10156.3 10084.3	0.96	1508.7 147955.0	0.374 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1811.4 54296.5	-1393.6 -1248.4	11881.1 11587.7	0.83	1907.7 187078.9	0.764 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	2078.2 73091.2	-1399.6 -1318.6	11917.8 12027.8	0.84	1890.5 185395.2	0.788 0.008	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	2752.3 111295.2	-1146.7 -2241.8	18431.8 18639.7	0.88	3204.1 314219.1	0.765 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2549.7 132773.9	-1694.6 -2455.5	18639.7 19003.5	0.88	3216.5 315431.3	0.808 0.008	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	3771.1 101283.9	-806.6 -2432.9	18327.8 18431.8	0.87	3127.7 306720.8	0.875 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2976.9 126042.8	-1629.3 -2995.0	18431.8 18899.5	0.88	3189.3 312767.5	0.983 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	4797.1 100029.7	-994.2 -2704.8	18508.1 18403.5	0.85	3026.5 296802.2	0.995 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3399.6 121346.1	-1672.5 -3067.7	18612.7 18821.9	0.87	3158.3 309726.4	1.018 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5884.8 122116.7	-1100.5 -2861.6	19048.4 18772.3	0.85	3246.3 318350.3	1.003 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3766.0 147466.1	-1735.0 -3383.4	19186.5 19140.4	0.88	3512.5 344460.5	1.022 0.010	NG
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6972.9 116801.5	-1529.5 -2681.5	19048.4 18680.3	0.81	3064.1 300485.6	0.997 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4133.4 147466.1	-2071.1 -3243.5	19140.4 19140.4	0.86	3474.7 340754.0	0.995 0.010	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	8063.5 111825.9	-2097.3 -2207.7	18956.4 18588.3	0.74	2850.6 279544.6	0.909 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4503.0 147466.1	-2826.2 -2825.5	19094.4 19140.4	0.83	3433.2 336678.4	0.887 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	9157.9 126002.6	-2463.1 -1661.3	23213.1 22745.9	0.77	3591.5 352203.7	0.865 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5090.2 173393.4	-3374.1 -2717.9	23446.7 23563.5	0.85	4184.8 410390.8	0.877 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	10256.1 120854.4	-3153.8 -1263.9	23213.1 22629.1	0.80	3373.2 330798.9	1.070 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5681.4 173393.4	-3975.6 -2119.7	23329.9 23563.5	0.86	4119.6 403996.7	1.039 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	11360.0 127206.3	-3181.1 -645.0	23032.1 22772.2	0.82	3128.9 306842.1	1.143 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	6275.6 155054.1	-4033.6 -1599.7	23162.0 23291.9	0.86	4046.9 396864.5	1.083 0.010	NG

Y 方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	572.8 55662.4	-852.6 -1401.6	12025.5 11627.1	0.92	1956.5 191870.9	0.712 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	708.8 72968.2	-347.5 -480.0	12061.7 12025.5	0.92	1953.7 191588.1	0.285 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	118.5 46903.0	-71.2 -211.6	10120.3 10120.3	0.97	1508.6 147940.6	0.148 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1175.2 46672.3	-838.9 -1124.0	12025.5 11337.3	0.86	1939.1 190162.3	0.610 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1309.8 71082.5	-884.6 -1101.9	12061.7 11989.3	0.88	1933.6 189619.5	0.611 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	63.6 43488.4	-431.3 -559.0	10012.2 10012.2	0.97	1508.7 147956.9	0.365 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1811.8 54296.5	-1395.3 -1246.9	11881.1 11587.7	0.83	1907.6 187076.5	0.765 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	2029.0 71177.7	-1370.0 -1291.1	11917.8 11991.1	0.84	1893.8 185722.8	0.771 0.007	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	2753.5 111295.2	-1151.8 -2239.7	18431.8 18639.7	0.88	3204.1 314212.0	0.764 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2466.9 129342.7	-1666.6 -2399.2	18639.7 18951.5	0.88	3221.3 315900.1	0.789 0.008	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	3770.2 101283.9	-808.5 -2427.6	18327.8 18431.8	0.87	3127.8 306728.2	0.873 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2887.2 126042.8	-1623.3 -2997.7	18431.8 18899.5	0.88	3195.4 313361.1	0.980 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	4796.6 100029.7	-995.0 -2703.5	18508.1 18403.5	0.85	3026.6 296807.1	0.994 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3300.0 121346.1	-1665.5 -3070.5	18612.7 18821.9	0.87	3166.0 310479.3	1.014 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5883.9 122116.7	-1101.4 -2860.9	19048.4 18772.3	0.85	3246.4 318363.0	1.003 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3659.3 147466.1	-1726.3 -3386.9	19186.5 19140.4	0.88	3522.8 345471.9	1.019 0.010	NG
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6972.0 116801.5	-1530.7 -2680.5	19048.4 18680.3	0.81	3064.3 300500.5	0.996 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	4018.6 143886.5	-2064.0 -3248.3	19140.4 19094.4	0.86	3486.9 341949.5	0.991 0.009	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	8062.6 111825.9	-2096.6 -2206.8	18956.4 18588.3	0.74	2850.7 279563.0	0.909 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4378.6 147466.1	-2829.6 -2827.1	19094.4 19140.4	0.83	3447.6 338089.3	0.882 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	9156.9 126002.6	-2464.4 -1661.9	23213.1 22745.9	0.77	3591.7 352223.2	0.865 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4954.9 173393.4	-3372.7 -2710.6	23446.7 23563.5	0.85	4198.7 411754.9	0.873 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	10254.9 120854.4	-3153.8 -1262.6	23213.1 22629.1	0.80	3373.5 330824.2	1.070 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5534.2 173393.4	-3989.7 -2115.4	23329.9 23563.5	0.86	4136.5 405654.8	1.037 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	11358.9 127206.3	-3181.2 -645.1	23032.1 22772.2	0.82	3129.2 306867.8	1.143 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6114.2 151098.2	-4051.6 -1579.9	23162.0 23227.0	0.86	4067.4 398871.4	1.080 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	526.4 55662.4	-866.2 -1414.1	12025.5 11627.1	0.92	1957.4 191953.7	0.716 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	698.4 72968.2	-338.8 -485.0	12061.7 12025.5	0.92	1953.9 191611.7	0.287 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	123.1 45721.4	-64.4 -208.8	10048.2 10084.3	0.97	1508.6 147938.8	0.146 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1077.4 46672.3	-842.0 -1130.6	12025.5 11337.3	0.87	1942.8 190519.9	0.607 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1249.4 71082.5	-848.1 -1070.2	12061.7 11989.3	0.88	1936.1 189870.2	0.593 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	39.4 41415.1	-410.4 -541.2	9868.1 9940.2	0.97	1508.8 147961.0	0.353 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1662.4 54296.5	-1396.6 -1243.7	11954.4 11587.7	0.83	1916.2 187918.9	0.756 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1915.7 71177.7	-1338.4 -1250.8	12027.8 11991.1	0.84	1901.2 186448.0	0.750 0.007	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	2515.2 111295.2	-1156.8 -2238.6	18795.6 18639.7	0.89	3218.5 315628.6	0.751 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2280.3 129342.7	-1656.7 -2361.4	18899.5 18951.5	0.89	3230.8 316832.0	0.769 0.007	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	3435.4 101283.9	-793.7 -2425.4	18639.7 18431.8	0.88	3155.5 309450.5	0.856 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2680.6 122867.6	-1611.1 -3007.8	18743.6 18847.6	0.89	3208.6 314658.9	0.971 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	4368.7 100029.7	-970.0 -2721.4	18665.0 18403.5	0.86	3071.7 301233.0	0.979 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3067.1 121346.1	-1651.9 -3078.9	18821.9 18821.9	0.88	3183.1 312152.7	1.005 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5376.0 122116.7	-1066.4 -2888.0	19048.4 18772.3	0.86	3320.9 325665.0	0.986 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3403.8 147466.1	-1707.5 -3397.2	19186.5 19140.4	0.89	3546.3 347776.0	1.011 0.010	NG
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6391.6 116801.5	-1502.3 -2715.2	19048.4 18680.3	0.82	3165.2 310404.9	0.978 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3743.3 140435.6	-2048.6 -3262.9	19140.4 19048.4	0.87	3514.7 344678.2	0.983 0.009	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	7418.1 111825.9	-2120.2 -2226.7	18956.4 18588.3	0.75	2980.7 292304.0	0.882 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4083.9 147466.1	-2840.6 -2834.0	19094.4 19140.4	0.83	3480.0 341273.3	0.873 0.008	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	8457.1 126002.6	-2453.1 -1639.4	23213.1 22745.9	0.78	3717.9 364598.1	0.835 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4638.9 173393.4	-3370.6 -2695.3	23446.7 23563.5	0.85	4229.8 414798.1	0.862 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	9508.0 120854.4	-3238.3 -1262.7	23213.1 22629.1	0.81	3524.6 345644.3	1.056 0.009	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	5195.2 169184.4	-4022.2 -2109.5	23329.9 23505.1	0.87	4173.8 409305.7	1.031 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	10577.1 127206.3	-3328.8 -543.0	23032.1 22772.2	0.83	3304.7 324084.6	1.144 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	5756.2 151098.2	-4091.5 -1539.2	23162.0 23227.0	0.87	4110.9 403138.5	1.076 0.010	NG

Y 方向負加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	392.9 41286.1	-506.1 -987.1	11699.5 11120.0	0.93	1959.4 192152.8	0.506 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	396.9 67524.0	-335.8 -559.2	11808.2 11916.8	0.94	1959.4 192147.7	0.303 0.003	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	20.4 43488.4	-100.0 -258.9	9724.1 10012.2	0.98	1508.8 147962.8	0.171 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	855.0 32975.2	-575.8 -846.4	11409.8 10685.4	0.86	1949.9 191217.0	0.463 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	800.8 61164.2	-799.2 -1000.7	11554.6 11771.9	0.90	1951.4 191362.8	0.533 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1324.6 28049.6	-733.1 -777.8	11441.0 10340.9	0.79	1932.9 189556.2	0.456 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1314.9 54296.5	-971.6 -1046.2	11587.7 11587.7	0.85	1933.4 189597.7	0.578 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	1845.1 40806.8	-76.1 -681.1	18119.9 15832.9	0.88	3252.1 318925.2	0.308 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1852.5 81455.6	-496.2 -1076.5	18327.8 17912.0	0.89	3251.8 318894.3	0.401 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2398.7 36424.9	258.7 -1385.6	17912.0 15417.1	0.90	3225.1 316274.3	0.559 0.004	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	2399.0 75124.6	-396.9 -1934.6	18119.9 17704.1	0.89	3225.1 316272.6	0.677 0.006	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	2978.2 40301.5	25.0 -1654.0	17880.5 15788.4	0.87	3189.3 312758.8	0.659 0.005	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	2909.3 77225.8	-596.5 -2344.5	17985.1 17775.9	0.88	3193.9 313216.5	0.814 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3661.5 58081.7	-39.2 -2012.4	18220.2 16931.8	0.87	3522.6 345451.2	0.723 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3316.8 94794.5	-686.1 -2680.5	18404.2 18220.2	0.88	3553.9 348522.5	0.845 0.008	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	4338.3 58081.7	-531.6 -1861.5	18036.1 16931.8	0.82	3452.1 338537.3	0.705 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3720.6 94794.5	-1187.6 -2501.4	18220.2 18220.2	0.85	3516.9 344894.6	0.806 0.007	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	5002.7 51491.3	-1205.3 -1319.0	18036.1 16563.7	0.70	3371.3 330613.1	0.579 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	4121.1 94794.5	-1810.2 -1957.4	18220.2 18220.2	0.80	3476.0 340883.9	0.669 0.006	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	5658.6 60544.4	-1489.8 -670.0	21928.3 20293.1	0.78	4122.3 404257.0	0.566 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4524.6 103122.0	-2166.5 -1353.1	22161.9 22161.9	0.83	4240.5 415850.5	0.627 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	6306.3 60544.4	-2279.8 -372.0	21928.3 20293.1	0.81	4042.9 396476.2	0.775 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4929.7 103122.0	-2847.2 -989.4	22161.9 22161.9	0.85	4201.3 412005.3	0.795 0.007	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	6933.0 90058.3	-3958.4 550.1	22382.4 21732.7	0.88	3958.0 388147.0	1.168 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	5330.6 116015.3	-4138.3 -219.6	22512.3 22512.3	0.89	4159.2 407875.1	1.102 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	396.3 58316.1	-167.4 -216.3	11699.5 11120.0	0.93	1959.4 192148.4	0.139 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	523.6 72968.2	-149.4 -172.5	12025.5 11627.1	0.92	1957.4 191958.5	0.127 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	573.3 72968.2	-24.1 -25.0	12025.5 11627.1	0.91	1956.5 191870.0	0.061 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	572.8 72968.2	19.3 21.1	12025.5 11627.1	0.92	1956.5 191870.9	0.059 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 611	526.4 72968.2	139.3 162.2	12025.5 11627.1	0.92	1957.4 191953.7	0.122 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	597 709	392.9 58316.1	157.9 206.2	11699.5 11120.0	0.93	1959.4 192152.8	0.133 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	862.4 48703.8	-132.7 -122.4	11409.8 10685.4	0.87	1949.7 191196.4	0.141 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1070.4 72968.2	-125.2 -121.0	12025.5 11337.3	0.88	1943.0 190544.0	0.151 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1174.8 72968.2	-20.4 -18.5	12025.5 11337.3	0.88	1939.1 190163.8	0.113 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1175.2 72968.2	20.5 21.9	12025.5 11337.3	0.88	1939.1 190162.3	0.114 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 667	1077.4 72968.2	120.8 120.1	12025.5 11337.3	0.88	1942.8 190519.9	0.150 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 794	855.0 48703.8	126.1 120.9	11409.8 10685.4	0.87	1949.9 191217.0	0.137 0.001	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1333.3 49622.5	-146.4 -140.1	11441.0 10340.9	0.84	1932.6 189518.6	0.193 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1651.8 69338.2	-128.5 -122.8	11954.4 11587.7	0.85	1916.8 187976.2	0.200 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1811.4 65867.1	-12.9 -11.9	11881.1 11587.7	0.84	1907.7 187078.9	0.162 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 619	1811.8 65867.1	19.5 24.8	11881.1 11587.7	0.85	1907.6 187076.5	0.167 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	547 619	1662.4 69338.2	131.4 131.6	11954.4 11587.7	0.85	1916.2 187918.9	0.202 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 861	1324.6 49622.5	144.7 144.6	11441.0 10340.9	0.84	1932.9 189556.2	0.191 0.001	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	1850.0 88622.0	-212.7 -236.2	18119.9 15832.9	0.86	3251.9 318904.7	0.180 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	2503.8 119810.9	-195.0 -182.7	18795.6 18639.7	0.86	3219.2 315693.0	0.186 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	2752.3 101283.9	-13.8 -4.7	18431.8 18639.7	0.89	3204.1 314219.1	0.153 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 583	2753.5 101283.9	32.9 34.2	18431.8 18639.7	0.84	3204.1 314212.0	0.158 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	562 583	2515.2 119810.9	211.8 211.5	18795.6 18639.7	0.86	3218.5 315628.6	0.191 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 963	1845.1 88622.0	215.9 255.2	18119.9 15832.9	0.87	3252.1 318925.2	0.185 0.001	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2392.0 81455.6	-183.6 -178.2	17912.0 15417.1	0.83	3225.5 316310.5	0.203 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	3430.1 111295.2	-164.3 -132.6	18639.7 18431.8	0.84	3155.9 309491.5	0.229 0.001	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	3771.1 96777.4	1.3 6.5	18327.8 18431.8	0.88	3127.7 306720.8	0.208 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 611	3770.2 96777.4	42.1 41.3	18327.8 18431.8	0.80	3127.8 306728.2	0.216 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 611	3435.4 111295.2	211.1 185.5	18639.7 18431.8	0.83	3155.5 309450.5	0.242 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 1019	2398.7 81455.6	209.7 219.4	17912.0 15417.1	0.83	3225.1 316274.3	0.213 0.001	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	2949.1 80446.9	-157.1 -170.8	17880.5 15788.4	0.82	3191.2 312953.3	0.231 0.001	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	4368.1 112617.9	-138.2 -116.5	18665.0 18403.5	0.82	3071.8 301238.4	0.273 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	4797.1 104798.6	12.5 10.6	18508.1 18403.5	0.80	3026.5 296802.2	0.264 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 615	4796.6 104798.6	60.0 41.8	18508.1 18403.5	0.82	3026.6 296807.1	0.276 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	579 615	4368.7 112617.9	210.0 176.2	18665.0 18403.5	0.82	3071.7 301233.0	0.292 0.001	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	686 969	2978.2 80446.9	193.4 215.2	17880.5 15788.4	0.82	3189.3 312758.8	0.244 0.001	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3606.6 94794.5	-159.2 -169.5	18220.2 16931.8	0.81	3527.8 345961.1	0.252 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5373.6 140435.6	-135.8 -117.1	19048.4 18772.3	0.82	3321.2 325698.0	0.317 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5884.8 140435.6	18.6 15.8	19048.4 18772.3	0.81	3246.3 318350.3	0.318 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5883.9 140435.6	72.7 64.3	19048.4 18772.3	0.81	3246.4 318363.0	0.330 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 625	5376.0 140435.6	221.2 190.8	19048.4 18772.3	0.82	3320.9 325665.0	0.337 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3661.5 94794.5	198.5 214.3	18220.2 16931.8	0.81	3522.6 345451.2	0.265 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	4254.4 87702.3	-134.9 -137.0	18036.1 16931.8	0.78	3461.5 339458.1	0.282 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6387.1 140435.6	-105.7 -89.8	19048.4 18680.3	0.80	3166.0 310479.0	0.366 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6972.9 140435.6	26.7 22.0	19048.4 18680.3	0.80	3064.1 300485.6	0.379 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6972.0 140435.6	70.7 59.4	19048.4 18680.3	0.79	3064.3 300500.5	0.389 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 639	6391.6 140435.6	198.9 167.9	19048.4 18680.3	0.80	3165.2 310404.9	0.387 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	4338.3 87702.3	180.4 187.9	18036.1 16931.8	0.78	3452.1 338537.3	0.298 0.001	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	4887.0 87702.3	-106.4 -116.3	18036.1 16563.7	0.77	3386.2 332074.0	0.321 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	7412.3 133896.2	-71.8 -71.4	18956.4 18588.3	0.77	2981.8 292414.3	0.414 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	8063.5 133896.2	30.8 27.6	18956.4 18588.3	0.77	2850.6 279544.6	0.441 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	8062.6 133896.2	63.2 59.8	18956.4 18588.3	0.76	2850.7 279563.0	0.448 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 653	7418.1 133896.2	163.7 155.9	18956.4 18588.3	0.77	2980.7 292304.0	0.435 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 963	5002.7 87702.3	156.6 169.5	18036.1 16563.7	0.77	3371.3 330613.1	0.339 0.001	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	5508.5 95684.9	-95.9 -104.5	21928.3 20293.1	0.77	4139.4 405939.1	0.291 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	8450.2 150273.3	-61.0 -61.2	23213.1 22745.9	0.76	3719.1 364714.6	0.383 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	9157.9 150273.3	38.2 35.5	23213.1 22745.9	0.76	3591.5 352203.7	0.410 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	9156.9 150273.3	69.7 66.5	23213.1 22745.9	0.76	3591.7 352223.2	0.415 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 667	8457.1 150273.3	167.5 159.7	23213.1 22745.9	0.77	3717.9 364598.1	0.402 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	5658.6 95684.9	147.9 160.4	21928.3 20293.1	0.77	4122.3 404257.0	0.308 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	6119.4 95684.9	-71.5 -76.9	21928.3 20293.1	0.76	4066.7 398807.5	0.316 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	9500.5 150273.3	-23.9 -32.6	23213.1 22629.1	0.78	3526.0 345785.7	0.426 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	10256.1 150273.3	42.2 39.6	23213.1 22629.1	0.75	3373.2 330798.9	0.461 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	10254.9 150273.3	59.1 61.2	23213.1 22629.1	0.74	3373.5 330824.2	0.464 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	9508.0 150273.3	124.2 130.8	23213.1 22629.1	0.75	3524.6 345644.3	0.444 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	6306.3 95684.9	131.2 137.8	21928.3 20293.1	0.75	4042.9 396476.2	0.336 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	6709.7 110965.7	12.9 -38.5	22382.4 21732.7	0.92	3989.2 391205.4	0.317 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	10571.7 140098.2	35.7 -1.7	23032.1 22772.2	0.87	3305.9 324201.0	0.472 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	11360.0 140098.2	40.0 41.0	23032.1 22772.2	0.72	3128.9 306842.1	0.506 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	11358.9 140098.2	43.7 52.3	23032.1 22772.2	0.74	3129.2 306867.8	0.508 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 664	10577.1 140098.2	48.7 95.7	23032.1 22772.2	0.79	3304.7 324084.6	0.483 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	711 789	6933.0 110965.7	54.3 91.5	22382.4 21732.7	0.80	3958.0 388147.0	0.337 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	398.5 62667.2	-80.7 -111.0	11808.2 11916.8	0.93	1959.3 192145.5	0.087 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	701.3 74929.9	-49.0 -55.4	12061.7 12025.5	0.91	1953.8 191605.3	0.084 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	707.8 74929.9	-2.8 -3.3	12061.7 12061.7	0.91	1953.7 191590.4	0.060 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	708.8 74929.9	21.3 24.4	12061.7 12025.5	0.91	1953.7 191588.1	0.070 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	698.4 74929.9	47.2 52.3	12061.7 12025.5	0.91	1953.9 191611.7	0.083 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 555	396.9 62667.2	75.7 103.7	11808.2 11916.8	0.93	1959.4 192147.7	0.083 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	806.4 53185.7	-62.4 -58.3	11554.6 11771.9	0.88	1951.2 191348.1	0.098 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1284.2 74929.9	-42.0 -43.4	12061.7 11989.3	0.87	1934.7 189727.4	0.127 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1335.0 74929.9	-4.2 -4.5	12061.7 12025.5	0.87	1932.5 189511.5	0.113 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1309.8 74929.9	17.8 16.6	12061.7 11989.3	0.87	1933.6 189619.5	0.117 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 541	1249.4 74929.9	38.2 38.7	12061.7 11989.3	0.87	1936.1 189870.2	0.122 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 583	800.8 53185.7	57.1 51.7	11554.6 11771.9	0.88	1951.4 191362.8	0.095 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1327.2 54296.5	-57.7 -63.9	11587.7 11587.7	0.85	1932.8 189544.8	0.143 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1992.5 73091.2	-39.9 -41.6	12027.8 11991.1	0.84	1896.3 185961.4	0.184 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 533	2078.2 67569.2	-4.1 -5.5	11917.8 12027.8	0.85	1890.5 185395.2	0.177 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 540	2029.0 67569.2	14.8 15.4	11917.8 11991.1	0.83	1893.8 185722.8	0.177 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 540	1915.7 73091.2	34.3 34.4	12027.8 11991.1	0.84	1901.2 186448.0	0.175 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 619	1314.9 54296.5	51.0 55.5	11587.7 11587.7	0.85	1933.4 189597.7	0.138 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1875.3 96777.4	-78.5 -100.3	18327.8 17912.0	0.88	3250.8 318798.6	0.132 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2412.3 126042.8	-62.6 -61.5	18899.5 18951.5	0.86	3224.3 316200.5	0.144 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 534	2549.7 111295.2	-8.0 -9.0	18639.7 19003.5	0.86	3216.5 315431.3	0.139 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	583 541	2466.9 111295.2	18.2 13.5	18639.7 18951.5	0.87	3221.3 315900.1	0.137 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	548 541	2293.4 126042.8	47.8 43.2	18899.5 18951.5	0.87	3230.8 316832.0	0.134 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 681	1852.5 96777.4	67.8 81.1	18327.8 17912.0	0.87	3251.8 318894.3	0.125 0.000	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	2431.5 88622.0	-74.3 -85.9	18119.9 17704.1	0.85	3223.3 316095.9	0.160 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 548	2806.2 116866.9	-58.9 -48.2	18743.6 18899.5	0.86	3200.7 313881.2	0.165 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2976.9 101283.9	-12.5 -11.6	18431.8 18899.5	0.83	3189.3 312767.5	0.165 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	611 548	2887.2 101283.9	9.6 4.7	18431.8 18899.5	0.87	3195.4 313361.1	0.159 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	569 555	2680.6 116866.9	33.0 24.2	18743.6 18847.6	0.87	3208.6 314658.9	0.152 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 709	2399.0 88622.0	55.0 59.1	18119.9 17704.1	0.84	3225.1 316272.6	0.151 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	2956.8 83873.9	-68.4 -82.4	17985.1 17775.9	0.83	3190.7 312901.9	0.188 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3200.5 121346.1	-58.1 -47.3	18821.9 18821.9	0.85	3173.5 311209.4	0.186 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3399.6 109917.0	-19.7 -13.9	18612.7 18821.9	0.85	3158.3 309726.4	0.188 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 558	3300.0 109917.0	5.6 2.5	18612.7 18821.9	0.88	3166.0 310479.3	0.179 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 558	3067.1 121346.1	22.8 18.0	18821.9 18821.9	0.86	3183.1 312152.7	0.169 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	671 700	2909.3 83873.9	46.8 54.4	17985.1 17775.9	0.83	3193.9 313216.5	0.178 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3381.9 102783.2	-69.7 -75.4	18404.2 18220.2	0.83	3548.3 347966.0	0.203 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3548.0 151181.0	-62.3 -53.8	19186.5 19140.4	0.86	3533.3 346495.9	0.200 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3766.0 151181.0	-27.5 -23.7	19186.5 19140.4	0.85	3512.5 344460.5	0.203 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3659.3 151181.0	0.2 0.3	19186.5 19140.4	0.87	3522.8 345471.9	0.191 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 569	3403.8 151181.0	14.9 13.6	19186.5 19140.4	0.86	3546.3 347776.0	0.181 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3316.8 102783.2	41.6 43.0	18404.2 18220.2	0.82	3553.9 348522.5	0.192 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3804.9 94794.5	-64.6 -67.3	18220.2 18220.2	0.80	3508.7 344083.8	0.224 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3899.0 147466.1	-55.8 -47.7	19140.4 19048.4	0.85	3499.2 343159.0	0.218 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 569	4133.4 147466.1	-27.8 -23.2	19140.4 19140.4	0.85	3474.7 340754.0	0.223 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 576	4018.6 147466.1	-4.9 -3.6	19140.4 19094.4	0.86	3486.9 341949.5	0.212 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	3743.3 147466.1	6.3 6.5	19140.4 19048.4	0.84	3514.7 344678.2	0.198 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3720.6 94794.5	36.0 36.2	18220.2 18220.2	0.80	3516.9 344894.6	0.212 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	4225.1 94794.5	-61.6 -63.8	18220.2 18220.2	0.79	3464.7 339775.8	0.246 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4251.9 143886.5	-47.9 -44.9	19094.4 19140.4	0.83	3461.8 339485.8	0.234 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4503.0 143886.5	-26.2 -24.0	19094.4 19140.4	0.83	3433.2 336678.4	0.242 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4378.6 143886.5	-9.7 -7.3	19094.4 19140.4	0.85	3447.6 338089.3	0.232 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 569	4083.9 143886.5	-0.2 1.5	19094.4 19140.4	0.93	3480.0 341273.3	0.214 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	4121.1 94794.5	30.3 32.2	18220.2 18220.2	0.80	3476.0 340883.9	0.233 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4647.8 103122.0	-62.8 -64.0	22161.9 22161.9	0.79	4228.9 414715.9	0.222 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4819.9 165126.9	-50.2 -46.7	23446.7 23563.5	0.84	4212.2 413079.6	0.215 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	5090.2 165126.9	-26.9 -24.7	23446.7 23563.5	0.83	4184.8 410390.8	0.222 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4954.9 165126.9	-12.1 -9.6	23446.7 23563.5	0.84	4198.7 411754.9	0.214 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 569	4638.9 165126.9	-0.0 1.2	23446.7 23563.5	0.92	4229.8 414798.1	0.198 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4524.6 103122.0	34.5 36.2	22161.9 22161.9	0.80	4240.5 415850.5	0.211 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	5071.7 103122.0	-54.9 -60.3	22161.9 22161.9	0.79	4186.7 410579.2	0.240 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5389.8 157437.7	-33.5 -40.5	23329.9 23563.5	0.83	4152.7 407237.8	0.239 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5681.4 157437.7	-20.5 -23.2	23329.9 23563.5	0.82	4119.6 403996.7	0.248 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 569	5534.2 157437.7	-12.9 -13.0	23329.9 23563.5	0.81	4136.5 405654.8	0.240 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 576	5195.2 157437.7	-7.0 -3.9	23329.9 23505.1	0.86	4173.8 409305.7	0.224 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	4929.7 103122.0	28.2 30.6	22161.9 22161.9	0.79	4201.3 412005.3	0.228 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	5490.8 116015.3	-33.5 -49.5	22512.3 22512.3	0.82	4141.4 406134.6	0.253 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	5964.3 147291.8	-17.8 -31.9	23162.0 23227.0	0.84	4085.9 400689.0	0.264 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 601	6275.6 147291.8	-20.1 -24.8	23162.0 23291.9	0.81	4046.9 396864.5	0.276 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	6114.2 147291.8	-17.4 -18.0	23162.0 23227.0	0.80	4067.4 398871.4	0.267 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 609	5756.2 147291.8	-21.0 -16.8	23162.0 23227.0	0.82	4110.9 403138.5	0.253 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 695	5330.6 116015.3	1.5 19.6	22512.3 22512.3	0.88	4159.2 407875.1	0.241 0.000	OK

Y 方向負加力時 C7フレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	26.2 36012.8	-26.9 -49.2	9724.1 10012.2	0.98	1508.8 147962.4	0.035 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 548	112.4 48130.9	-28.9 -24.3	10156.3 10120.3	0.96	1508.6 147942.9	0.029 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 541	97.7 49407.7	7.3 7.4	10192.3 10156.3	0.96	1508.6 147947.9	0.014 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 548	118.5 46903.0	32.1 29.4	10120.3 10120.3	0.95	1508.6 147940.6	0.032 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	123.1 44583.9	12.1 12.9	10048.2 10084.3	0.95	1508.6 147938.8	0.020 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 569	20.4 36012.8	19.1 35.3	9724.1 10012.2	0.98	1508.8 147962.8	0.025 0.000	OK
11F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 569	66.2 45721.4	-30.8 -31.8	10084.3 10012.2	0.96	1508.7 147956.3	0.027 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	72.3 48130.9	4.5 3.1	10156.3 10084.3	0.97	1508.7 147955.0	0.010 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	569 569	63.6 43488.4	30.3 27.7	10012.2 10012.2	0.96	1508.7 147956.9	0.026 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	597 583	39.4 39486.6	8.1 6.9	9868.1 9940.2	0.97	1508.8 147961.0	0.009 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊
QL：長期せん断力 (kN)
Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu：はりのせん断耐力 (kN)
n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-137.1	1.200	1064.3	1140.1	2204.1	OK
		R	189.3			1466.5		

Aフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	2	L	-169.1	1.200	691.9	661.1	≦	2204.1	OK
		R	157.3			987.6	≦		
	3	L	-163.3	1.200	715.6	695.4	≦	2204.1	OK
		R	163.1			1021.8	≦		
	4	L	-157.5	1.200	692.4	673.4	≦	2204.1	OK
		R	169.0			999.9	≦		
	5	L	-189.5	1.200	988.6	996.8	≦	2374.7	OK
		R	136.9			1323.3	≦		

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-166.9	1.200	1049.6	1092.7	≦	2204.1	OK
		R	233.7			1493.3	≦		
	2	L	-207.9	1.200	662.0	586.6	≦	2204.1	OK
		R	192.7			987.2	≦		
	3	L	-200.1	1.200	678.8	614.4	≦	2204.1	OK
		R	200.5			1015.0	≦		
	4	L	-192.6	1.200	662.3	602.1	≦	2204.1	OK
		R	208.0			1002.7	≦		
	5	L	-233.9	1.200	964.1	923.1	≦	2422.8	OK
		R	166.7			1323.7	≦		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	545.1	521.8	≦	2204.1	OK
		R	194.1			848.2	≦		
	2	L	-171.0	1.200	355.6	255.7	≦	2204.1	OK
		R	155.4			582.1	≦		
	3	L	-162.1	1.200	360.8	270.9	≦	2204.1	OK
		R	164.4			597.3	≦		
	4	L	-155.5	1.200	325.0	234.4	≦	2204.1	OK
		R	170.9			560.9	≦		
	5	L	-195.0	1.200	532.5	444.1	≦	2368.2	OK
		R	131.5			770.5	≦		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-328.1	1.200	22.9	300.7	≦	2204.1	OK
		R	420.7			448.1	≦		
	B	L	-256.1	1.200	-9.9	267.9	≦	2640.1	OK
		R	70.4			58.5	≦		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	23.5	408.6	≦	2204.1	OK
		R	556.1			584.4	≦		
	B	L	-322.6	1.200	-15.9	341.7	≦	2599.9	OK
		R	78.0			58.9	≦		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-437.2	1.200	19.2	414.2	≦	2204.1	OK
		R	555.8			578.8	≦		
	B	L	-322.5	1.200	-27.7	355.7	≦	2576.7	OK
		R	78.1			44.9	≦		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	14.8	419.2	≦	2204.1	OK
		R	556.1			573.9	≦		
	B	L	-322.8	1.200	-39.8	370.6	≦	2562.9	OK
		R	77.8			30.0	≦		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-436.6	1.200	10.5	424.1	≦	2204.1	OK
		R	556.4			568.9	≦		
	B	L	-323.0	1.200	-48.5	381.2	≦	2531.4	OK
		R	77.6			19.4	≦		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-328.3	1.200	-1.7	330.3	≦	2204.1	OK
		R	420.5			418.5	≦		
	B	L	-256.2	1.200	-39.2	303.2	≦	2604.0	OK
		R	70.2			23.2	≦		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-137.1	1.200	-989.0	1323.9	≦	2374.4	OK
		R	189.3			997.5	≦		
	2	L	-169.1	1.200	-692.4	1000.0	≦	2204.1	OK
		R	157.3			673.5	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-715.4	1021.8	≦	2204.1	OK
		R	163.1			695.4	≦		
	4	L	-157.5	1.200	-691.6	987.4	≦	2204.1	OK
		R	169.0			660.9	≦		
	5	L	-189.5	1.200	-1064.2	1466.6	≦	2204.1	OK
		R	136.9			1140.1	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-166.9	1.200	-958.1	1316.5	≦	2418.0	OK
		R	233.7			915.9	≦		
	2	L	-207.9	1.200	-657.2	996.5	≦	2204.1	OK
		R	192.7			595.9	≦		
	3	L	-200.1	1.200	-685.0	1022.2	≦	2204.1	OK
		R	200.5			621.5	≦		
	4	L	-192.6	1.200	-667.2	993.3	≦	2204.1	OK
		R	208.0			592.7	≦		
	5	L	-233.9	1.200	-1049.7	1493.5	≦	2204.1	OK
		R	166.7			1092.9	≦		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	-517.8	753.6	≦	2404.7	OK
		R	194.1			427.2	≦		
	2	L	-171.0	1.200	-334.9	572.9	≦	2204.1	OK
		R	155.4			246.4	≦		
	3	L	-162.1	1.200	-376.4	613.7	≦	2204.1	OK
		R	164.4			287.3	≦		
	4	L	-155.5	1.200	-347.6	572.7	≦	2204.1	OK
		R	170.9			246.2	≦		
	5	L	-195.0	1.200	-541.7	845.0	≦	2204.1	OK
		R	131.5			518.6	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-328.1	1.200	-1.5	330.0	≦	2204.1	OK
		R	420.7			418.8	≦		
	B	L	-256.1	1.200	-38.9	302.8	≦	2604.4	OK
		R	70.4			23.6	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	10.1	424.8	≦	2204.1	OK
		R	556.1			568.2	≦		
	B	L	-322.6	1.200	-49.5	382.0	≦	2531.7	OK

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	78.0	1.200	-49.5	18.6	2531.7	OK

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-437.2	1.200	14.9	419.4	2204.1	OK
		R	555.8			573.7		
	B	L	-322.5	1.200	-38.2	368.4	2560.1	OK
		R	78.1			32.2		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	19.2	413.9	2204.1	OK
		R	556.1			579.1		
	B	L	-322.8	1.200	-26.4	354.6	2581.1	OK
		R	77.8			46.0		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.6	1.200	23.3	408.7	2204.1	OK
		R	556.4			584.3		
	B	L	-323.0	1.200	-15.0	341.1	2594.0	OK
		R	77.6			59.5		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-328.3	1.200	22.5	301.2	2204.1	OK
		R	420.5			447.6		
	B	L	-256.2	1.200	-10.1	268.4	2640.1	OK
		R	70.2			58.1		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-328.1	1.200	530.6	308.5	2204.1	OK
		R	420.7			1057.3		
	B	L	-256.1	1.200	715.9	603.0	2204.1	OK
		R	70.4			929.4		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	533.0	202.7	2204.1	OK
		R	556.1			1195.7		
	B	L	-322.6	1.200	704.2	522.4	2204.1	OK
		R	78.0			923.0		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-437.2	1.200	530.4	199.2	2204.1	OK
		R	555.8			1192.2		
	B	L	-322.5	1.200	677.3	490.2	2204.1	OK
		R	78.1			890.8		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	530.6	199.8	2204.1	OK
		R	556.1			1192.8		
	B	L	-322.8	1.200	693.1	508.9	2204.1	OK
		R	77.8			909.5		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.6	1.200	532.7	202.6	2204.1	OK
		R	556.4			1195.7		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	B	L	-323.0	1.200	724.3	546.1	≦	2204.1	OK
		R	77.6			946.7	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-328.3	1.200	529.8	307.5	≦	2204.1	OK
		R	420.5			1056.3	≦		
	B	L	-256.2	1.200	714.6	601.3	≦	2204.1	OK
		R	70.2			927.7	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-137.1	1.200	-11.7	151.2	≦	2204.1	OK
		R	189.3			175.3	≦		
	2	L	-169.1	1.200	-7.8	178.4	≦	2204.1	OK
		R	157.3			148.0	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-9.9	175.2	≦	2204.1	OK
		R	163.1			151.2	≦		
	4	L	-157.5	1.200	-6.9	165.8	≦	2204.1	OK
		R	169.0			160.7	≦		
	5	L	-189.5	1.200	-22.6	216.7	≦	2294.3	OK
		R	136.9			109.8	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-166.9	1.200	9.4	155.5	≦	2204.1	OK
		R	233.7			245.1	≦		
	2	L	-207.9	1.200	1.2	206.4	≦	2204.1	OK
		R	192.7			194.2	≦		
	3	L	-200.1	1.200	3.8	195.6	≦	2204.1	OK
		R	200.5			205.0	≦		
	4	L	-192.6	1.200	6.7	184.6	≦	2204.1	OK
		R	208.0			216.0	≦		
	5	L	-233.9	1.200	3.3	230.0	≦	2204.1	OK
		R	166.7			170.6	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	8.5	122.1	≦	2204.1	OK
		R	194.1			204.3	≦		
	2	L	-171.0	1.200	4.2	166.0	≦	2204.1	OK
		R	155.4			160.5	≦		
	3	L	-162.1	1.200	4.6	156.6	≦	2204.1	OK
		R	164.4			169.9	≦		
	4	L	-155.5	1.200	7.1	147.1	≦	2204.1	OK
		R	170.9			179.4	≦		
	5	L	-195.0	1.200	5.3	188.6	≦	2204.1	OK
		R	131.5			137.9	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-328.1	1.200	-546.0	983.3	≦	2204.1	OK
		R	420.7			234.5	≦		
	B	L	-256.1	1.200	-647.5	1033.0	≦	2212.1	OK
		R	70.4			706.6	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	-531.8	1075.0	≦	2204.1	OK
		R	556.1			82.0	≦		
	B	L	-322.6	1.200	-667.4	1123.5	≦	2204.1	OK
		R	78.0			722.9	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-437.2	1.200	-518.0	1058.8	2204.1	OK
		R	555.8			65.8	2204.1	OK
	B	L	-322.5	1.200	-671.8	1128.7	2204.1	OK
		R	78.1			728.1	2204.1	OK

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.9	1.200	-518.9	1059.6	2204.1	OK
		R	556.1			66.6	2204.1	OK
	B	L	-322.8	1.200	-664.6	1120.3	2204.1	OK
		R	77.8			719.7	2204.1	OK

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-436.6	1.200	-532.9	1076.1	2204.1	OK
		R	556.4			83.0	2204.1	OK
	B	L	-323.0	1.200	-658.9	1113.7	2208.5	OK
		R	77.6			713.1	2208.5	OK

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-328.3	1.200	-544.4	981.5	2204.1	OK
		R	420.5			232.7	2204.1	OK
	B	L	-256.2	1.200	-645.5	1030.9	2218.9	OK
		R	70.2			704.4	2218.9	OK

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-137.1	1.200	13.1	121.4	2204.1	OK
		R	189.3			205.1	2204.1	OK
	2	L	-169.1	1.200	5.8	162.2	2204.1	OK
		R	157.3			164.3	2204.1	OK
	3	L	-163.3	1.200	9.3	152.1	2204.1	OK
		R	163.1			174.3	2204.1	OK
	4	L	-157.5	1.200	11.1	144.1	2204.1	OK
		R	169.0			182.3	2204.1	OK
	5	L	-189.5	1.200	10.5	176.9	2204.1	OK
		R	136.9			149.6	2204.1	OK

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-166.9	1.200	1.6	165.0	2204.1	OK
		R	233.7			235.6	2204.1	OK
	2	L	-207.9	1.200	-5.3	214.2	2204.1	OK
		R	192.7			186.4	2204.1	OK
	3	L	-200.1	1.200	-4.3	205.3	2204.1	OK
		R	200.5			195.3	2204.1	OK
	4	L	-192.6	1.200	-2.5	195.6	2204.1	OK
		R	208.0			205.0	2204.1	OK
	5	L	-233.9	1.200	-12.8	249.2	2204.1	OK
		R	166.7			151.4	2204.1	OK

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	-2.9	135.8	2204.1	OK
		R	194.1			190.6	2204.1	OK
	2	L	-171.0	1.200	-4.3	176.2	2204.1	OK
		R	155.4			150.2	2204.1	OK
	3	L	-162.1	1.200	-5.2	168.3	2204.1	OK
		R	164.4			158.2	2204.1	OK
	4	L	-155.5	1.200	-3.8	160.0	2204.1	OK
		R	170.9			166.4	2204.1	OK
	5	L	-195.0	1.200	-9.3	206.2	2204.1	OK
		R					2204.1	OK

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	5	R	131.5	1.200	-9.3	120.3	≤ 2204.1	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)

記号	単位	説明
分類		①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 ($=L/iy$)
n		(はり長さ/最大横補剛間隔) で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 11F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 13F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
A 13F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
B 13F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 13F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 13F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 8F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	7200 7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	7200 7200	
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L R	RH - 488x300x11.0x18.0 RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1 736.1	1.2 1.2	663.2 663.2	897 897	3600 3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L R	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	7200 7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 3F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 4F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 5F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 6F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 7F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 8F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 9F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 10F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 11F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 12F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 13F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
2 11F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
		②	R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
2 12F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
		②	R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
2 13F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
		②	R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	2400 2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	2400 2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	2400 2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9 4275.9	1.1 1.1	3751.1 3751.1	1458 1458	2400 2400	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8 3914.8	1.1 1.1	3414.4 3414.4	1491 1491	2400 2400	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8 3914.8	1.1 1.1	3414.4 3414.4	1491 1491	2400 2400	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8 3914.8	1.1 1.1	3414.4 3414.4	1491 1491	2400 2400	
3 11F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0 R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490 SN490	14400	3200	2158.1 2158.1	1.1 1.1	1912.9 1912.9	1398 1398	2400 2400	
3 12F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0 R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490 SN490	14400	3200	2158.1 2158.1	1.1 1.1	1912.9 1912.9	1398 1398	2400 2400	
3 13F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0 R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490 SN490	14400	3200	2158.1 2158.1	1.1 1.1	1912.9 1912.9	1398 1398	2400 2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
4 11F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
			R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
4 12F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
			R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
4 13F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0 R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490 SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	14400	77.1	186.8	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	14400	2489	4275.9	1.1	3751.1	1458	2400	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	14400	74.7	192.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	14400	2178	3914.8	1.1	3414.4	1491	2400	
5 11F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0 R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490 SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 12F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
		②	R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
5 13F A	GY1	①	RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	71.9	200.4	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 600x300x16.0x32.0	SN490	14400	3200	2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
		②	R RH - 600x300x16.0x32.0	SN490			2158.1	1.1	1912.9	1398	2400	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 3F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 4F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 5F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 6F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 7F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 8F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 9F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 10F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
6 11F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 12F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 13F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

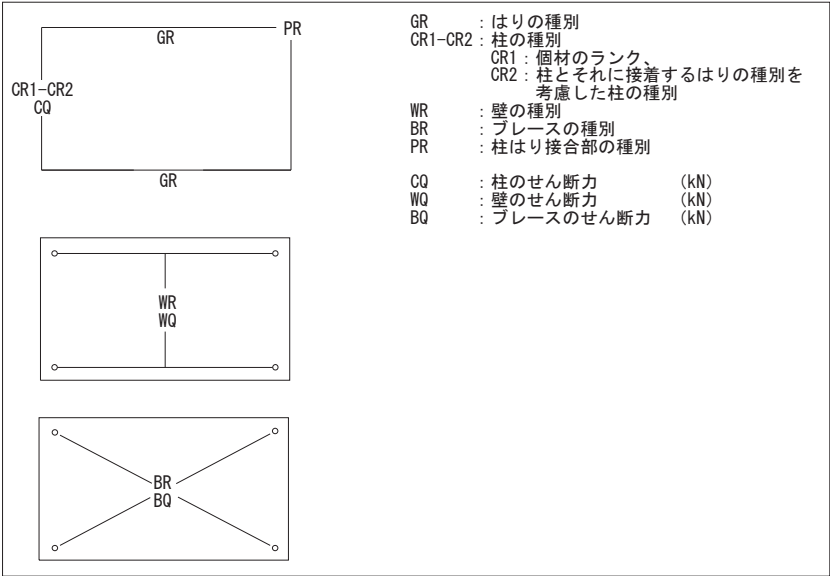


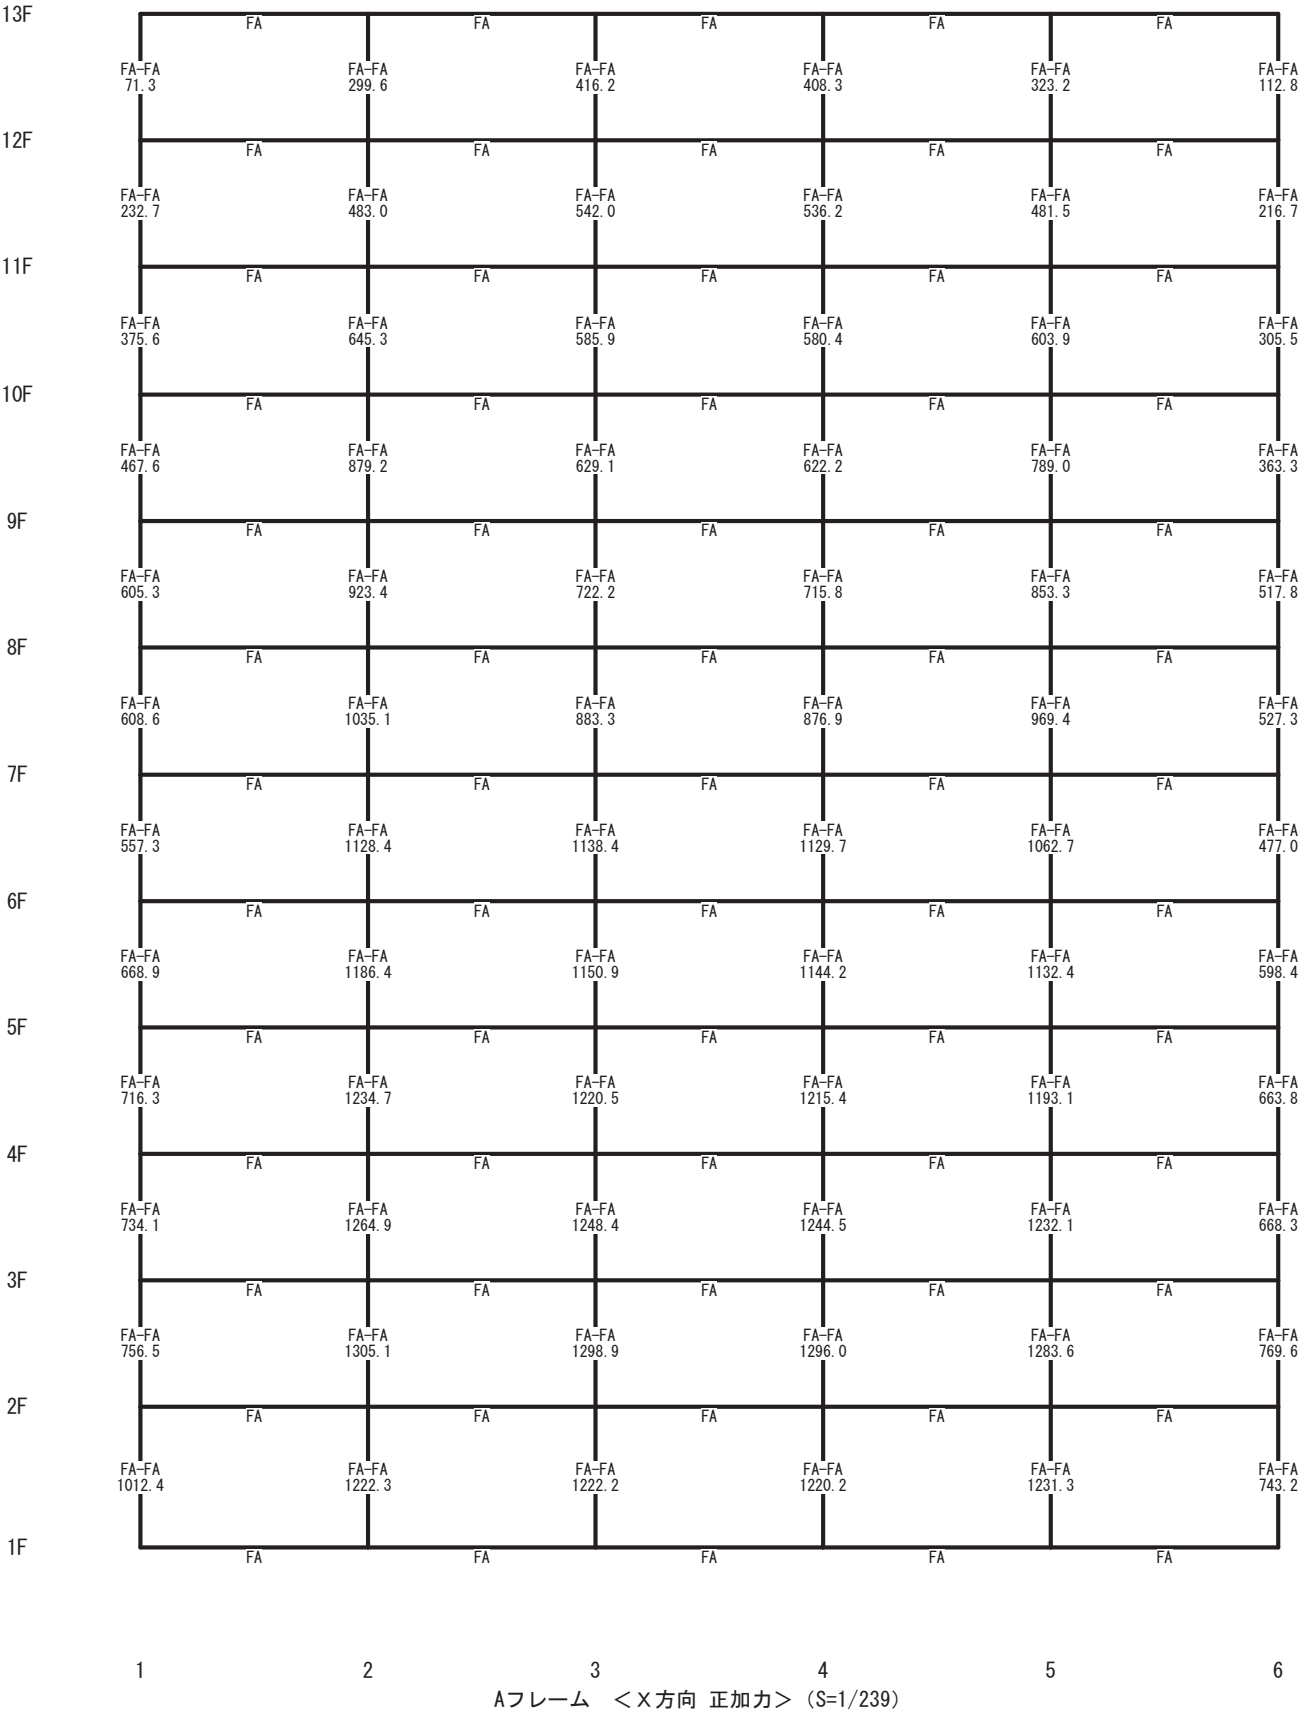


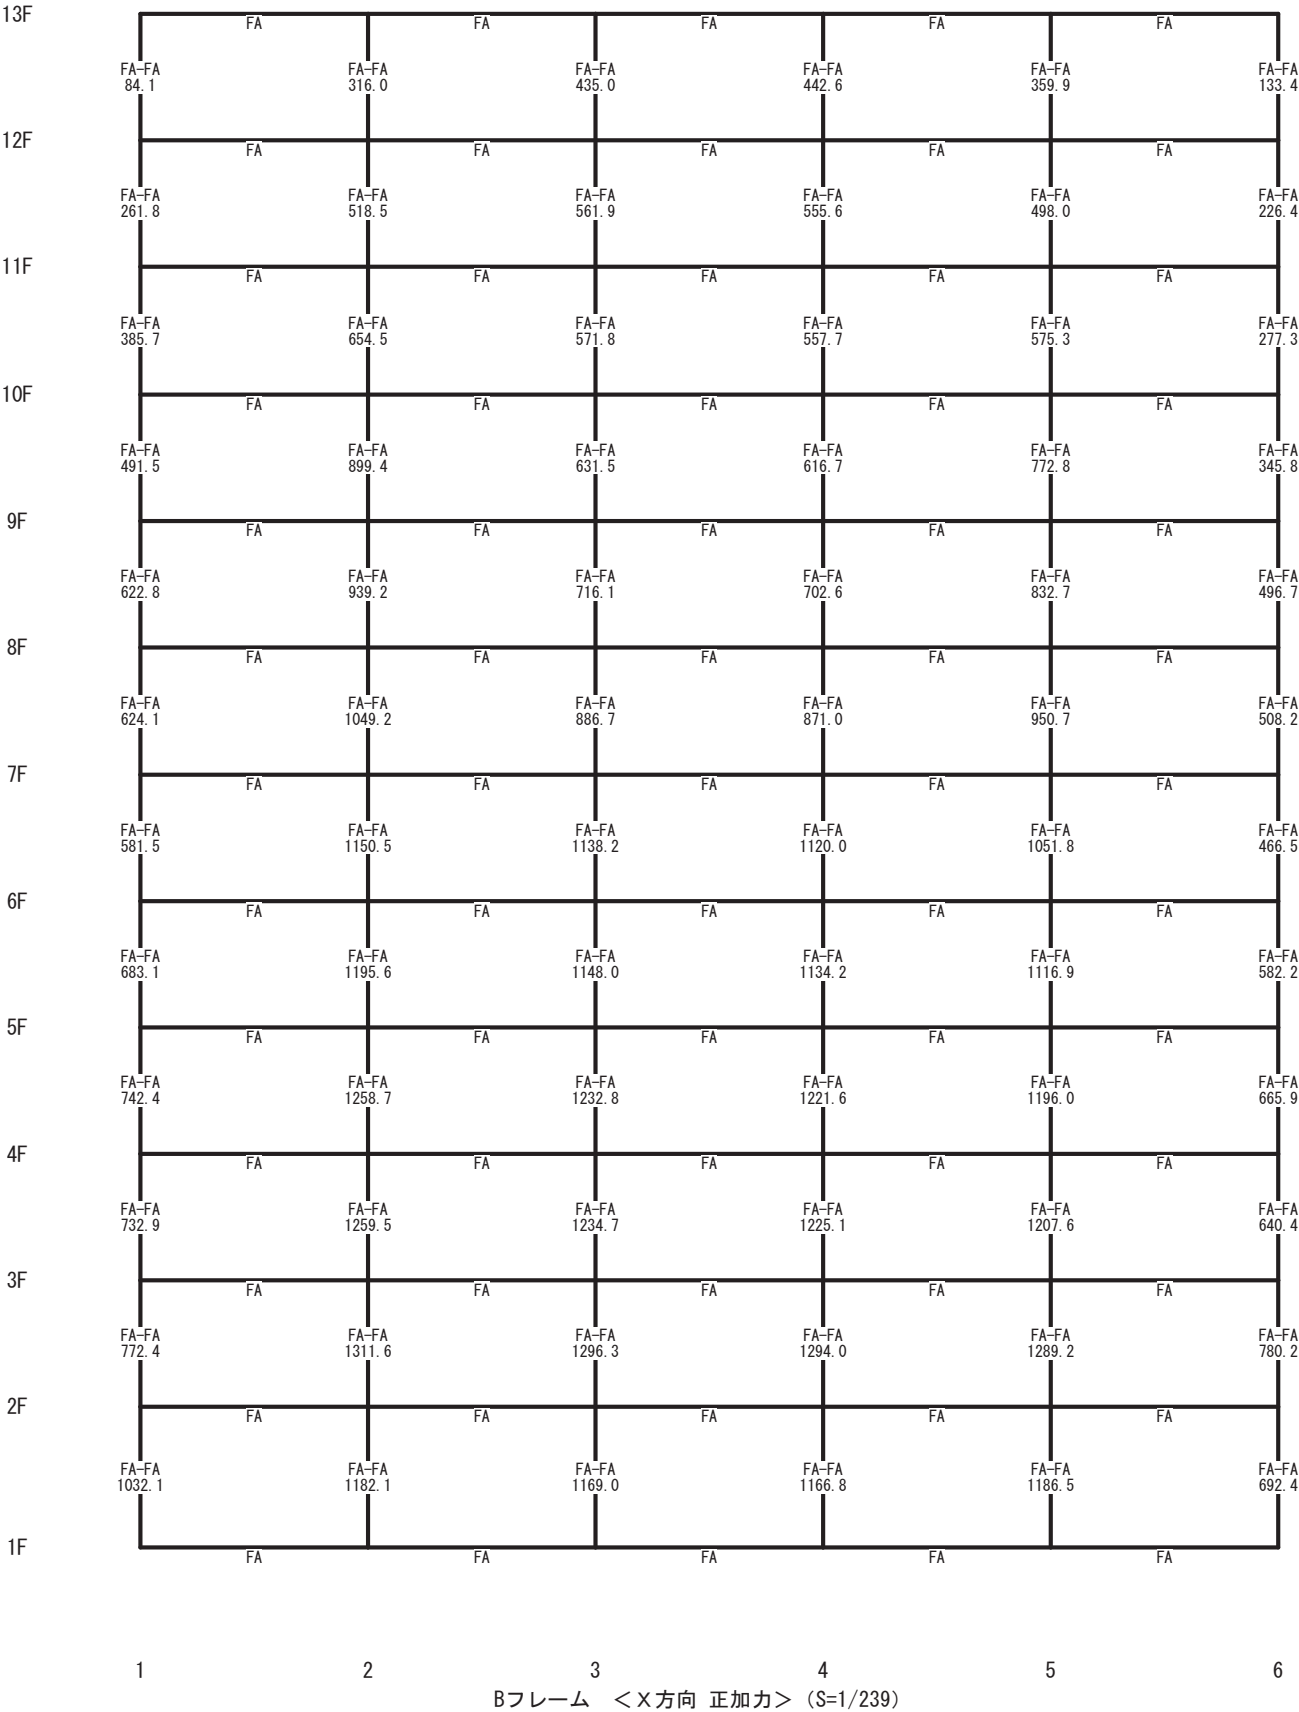


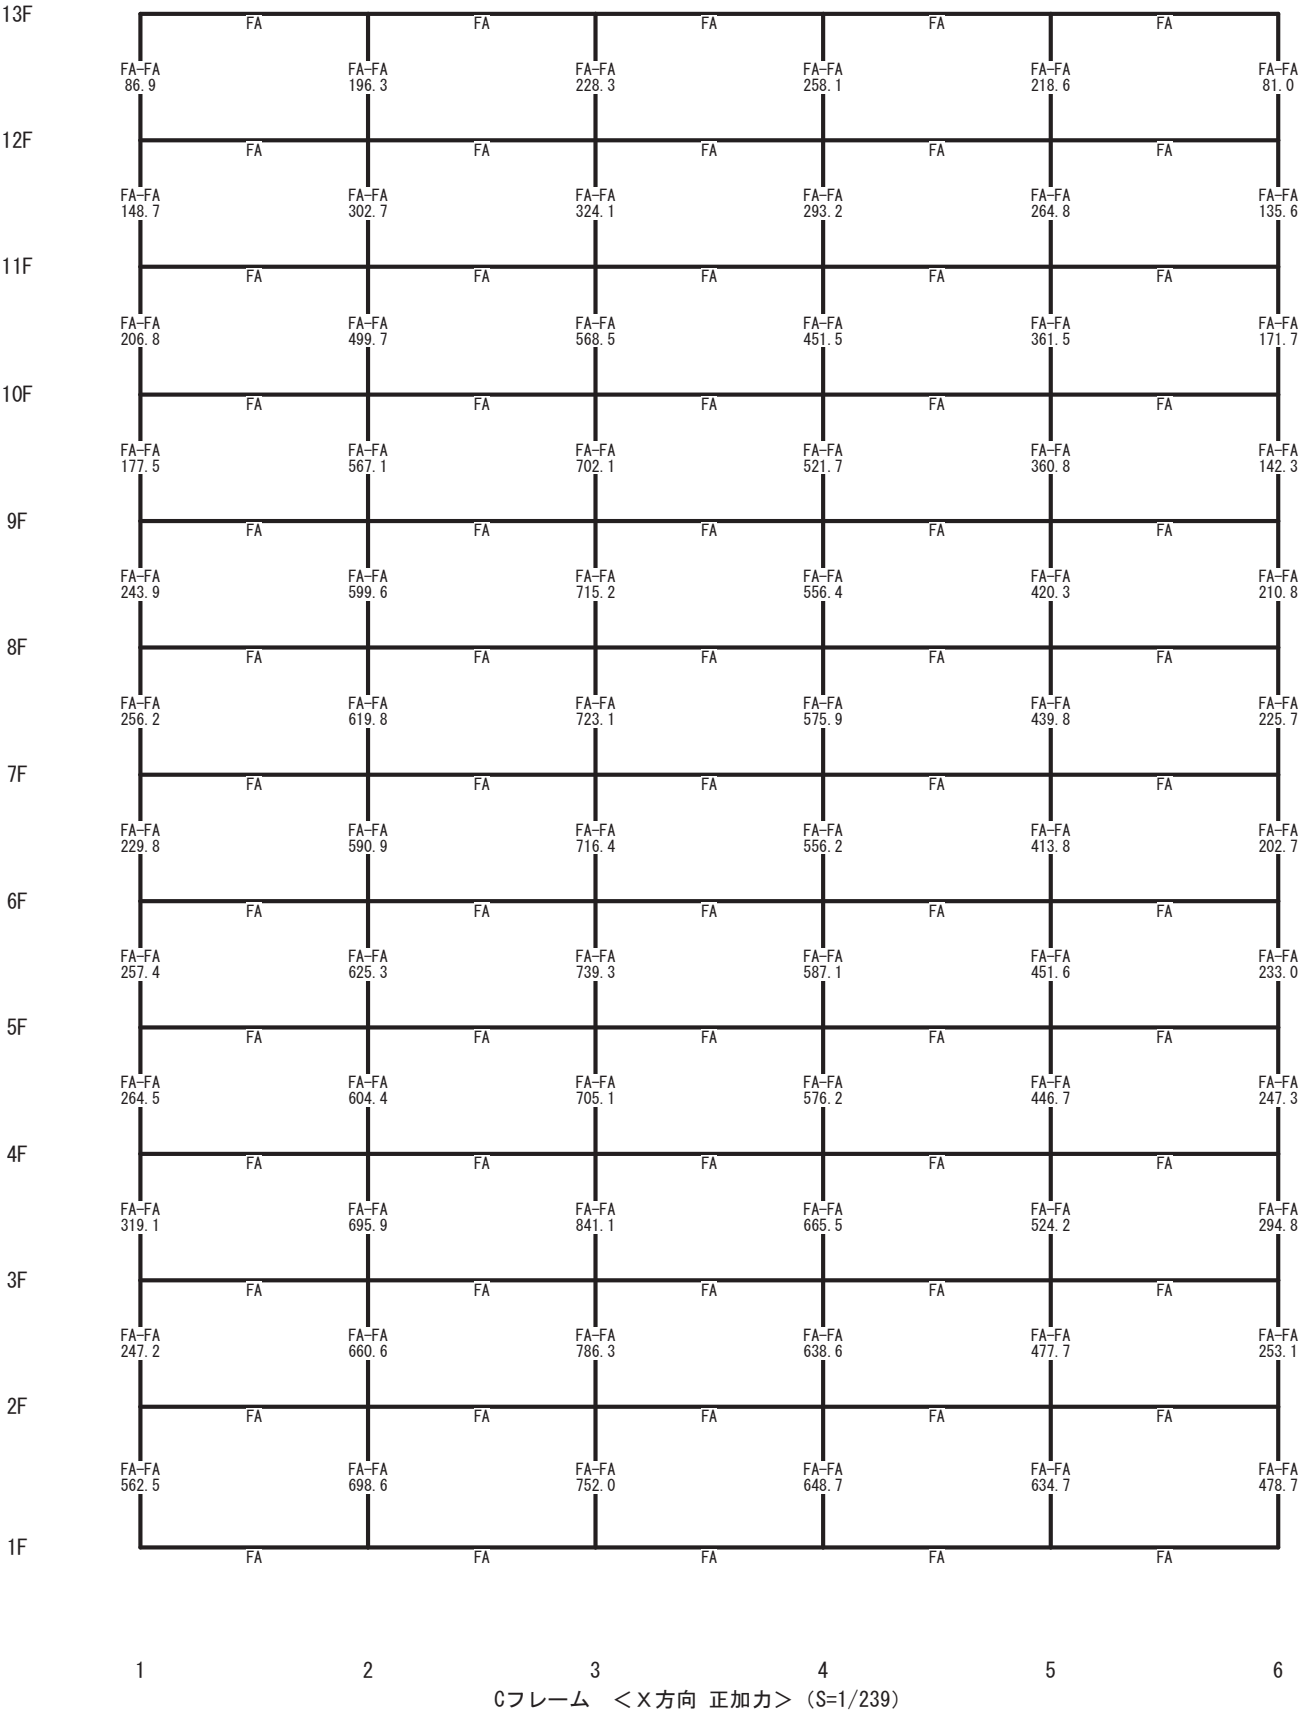


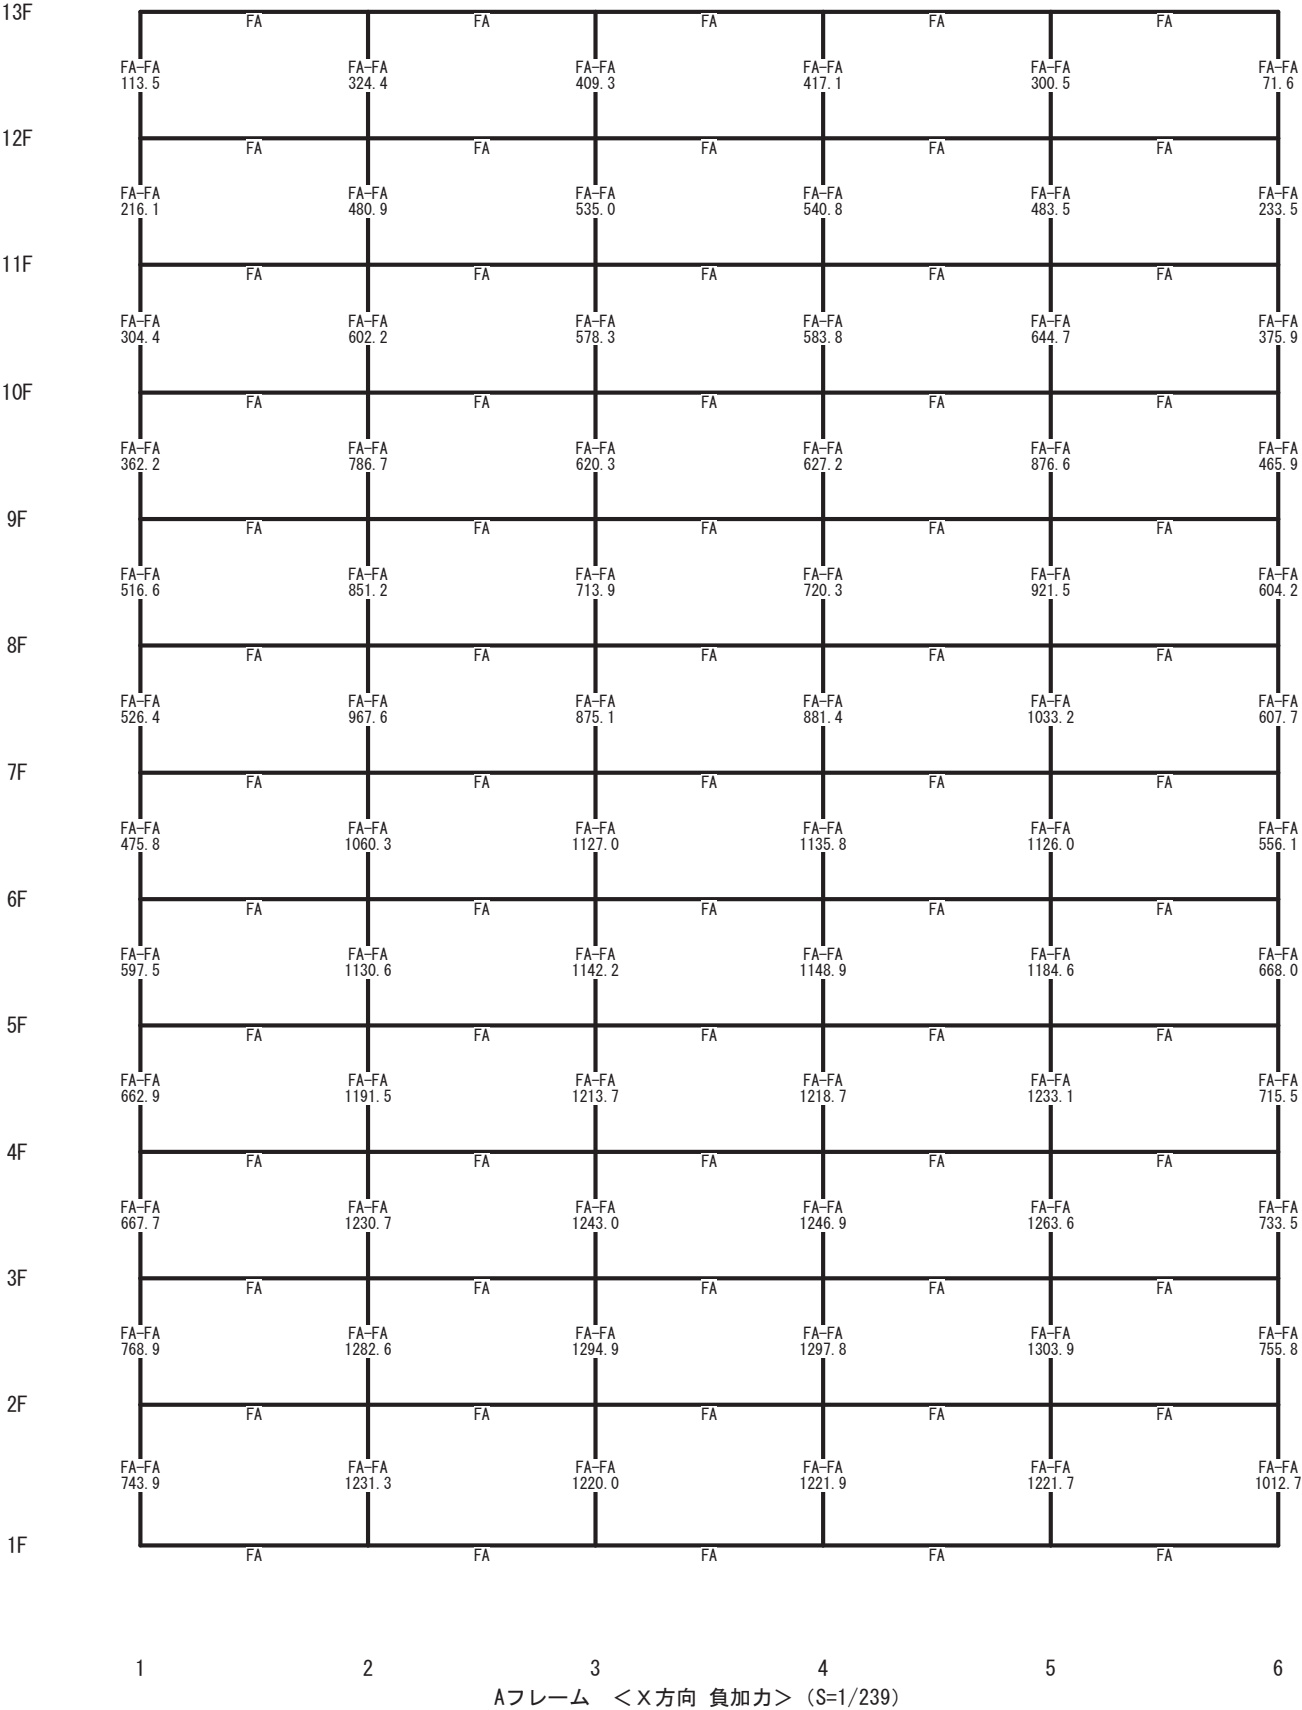


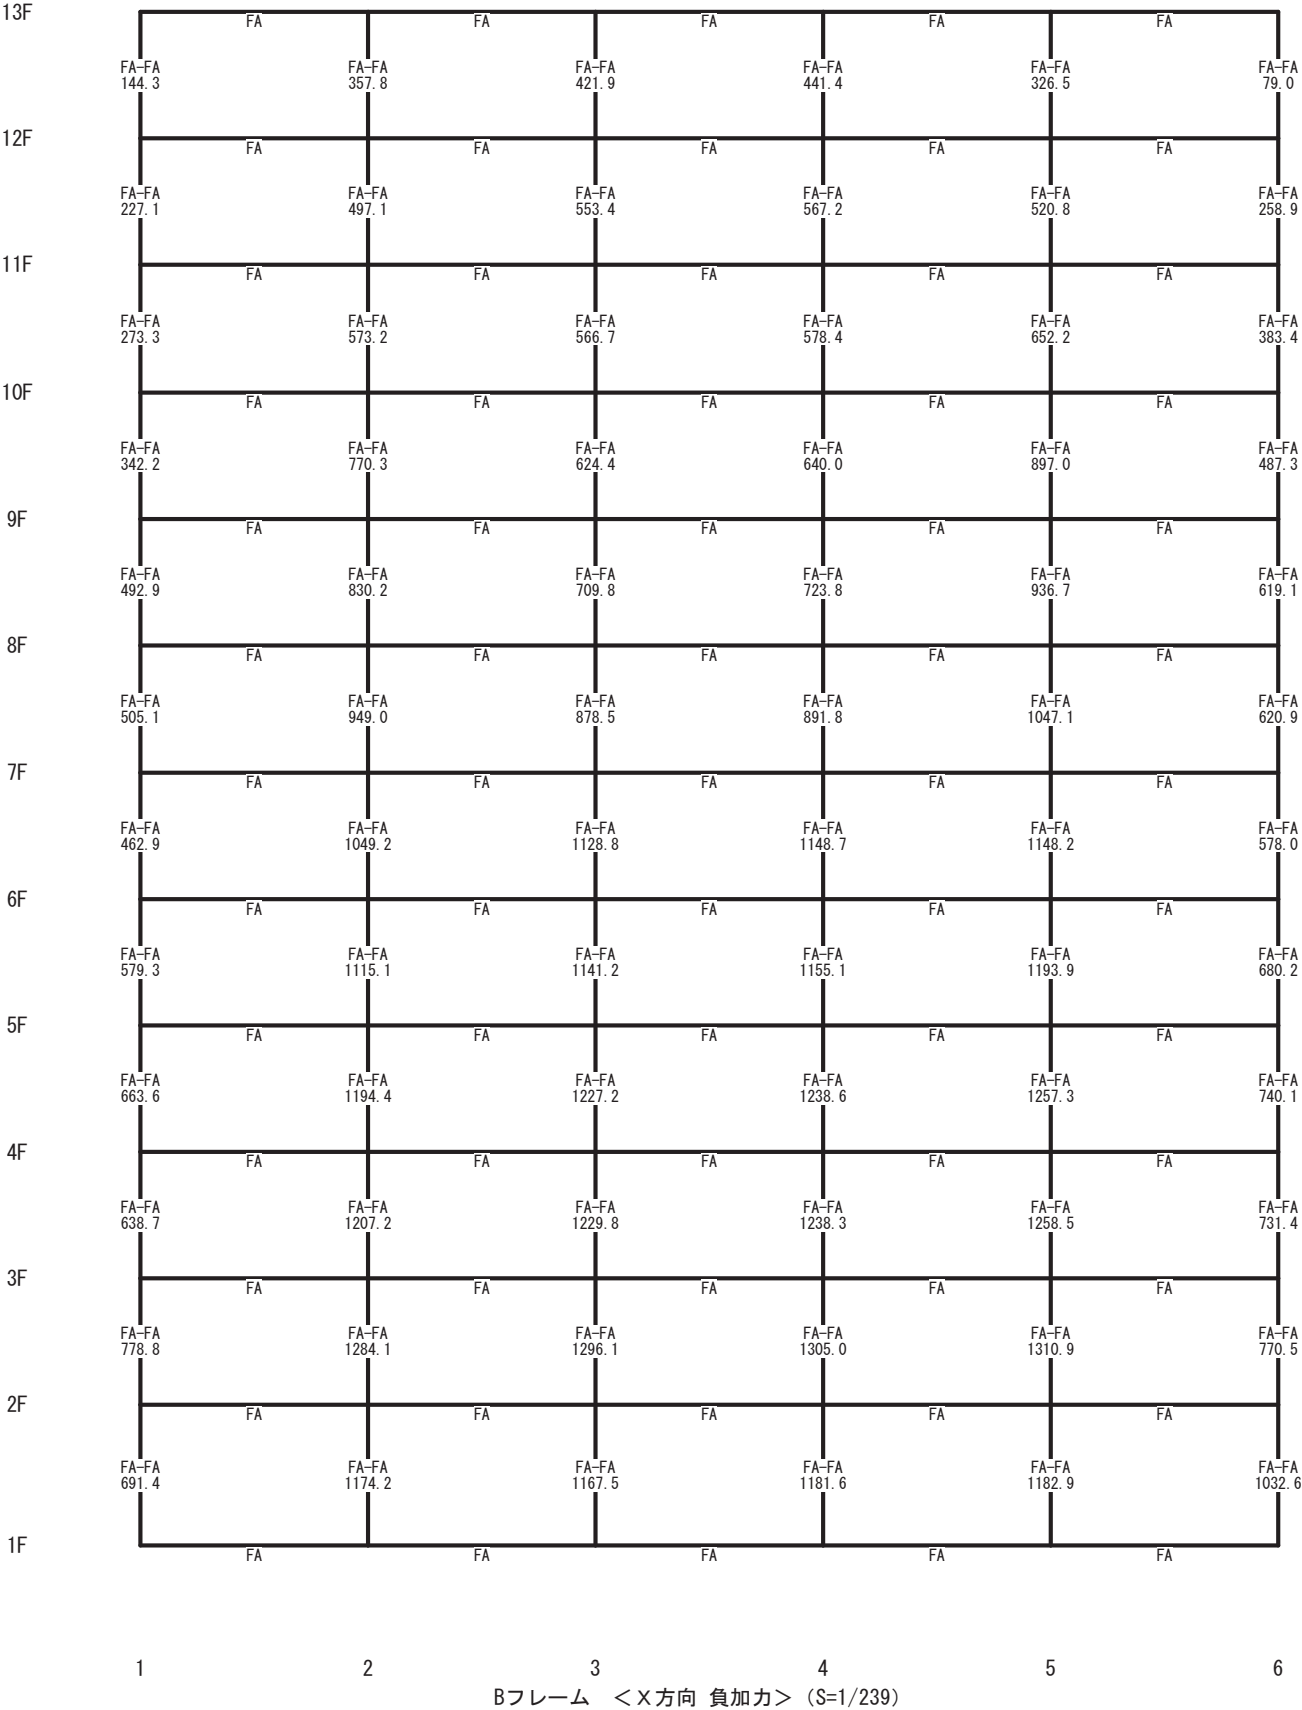


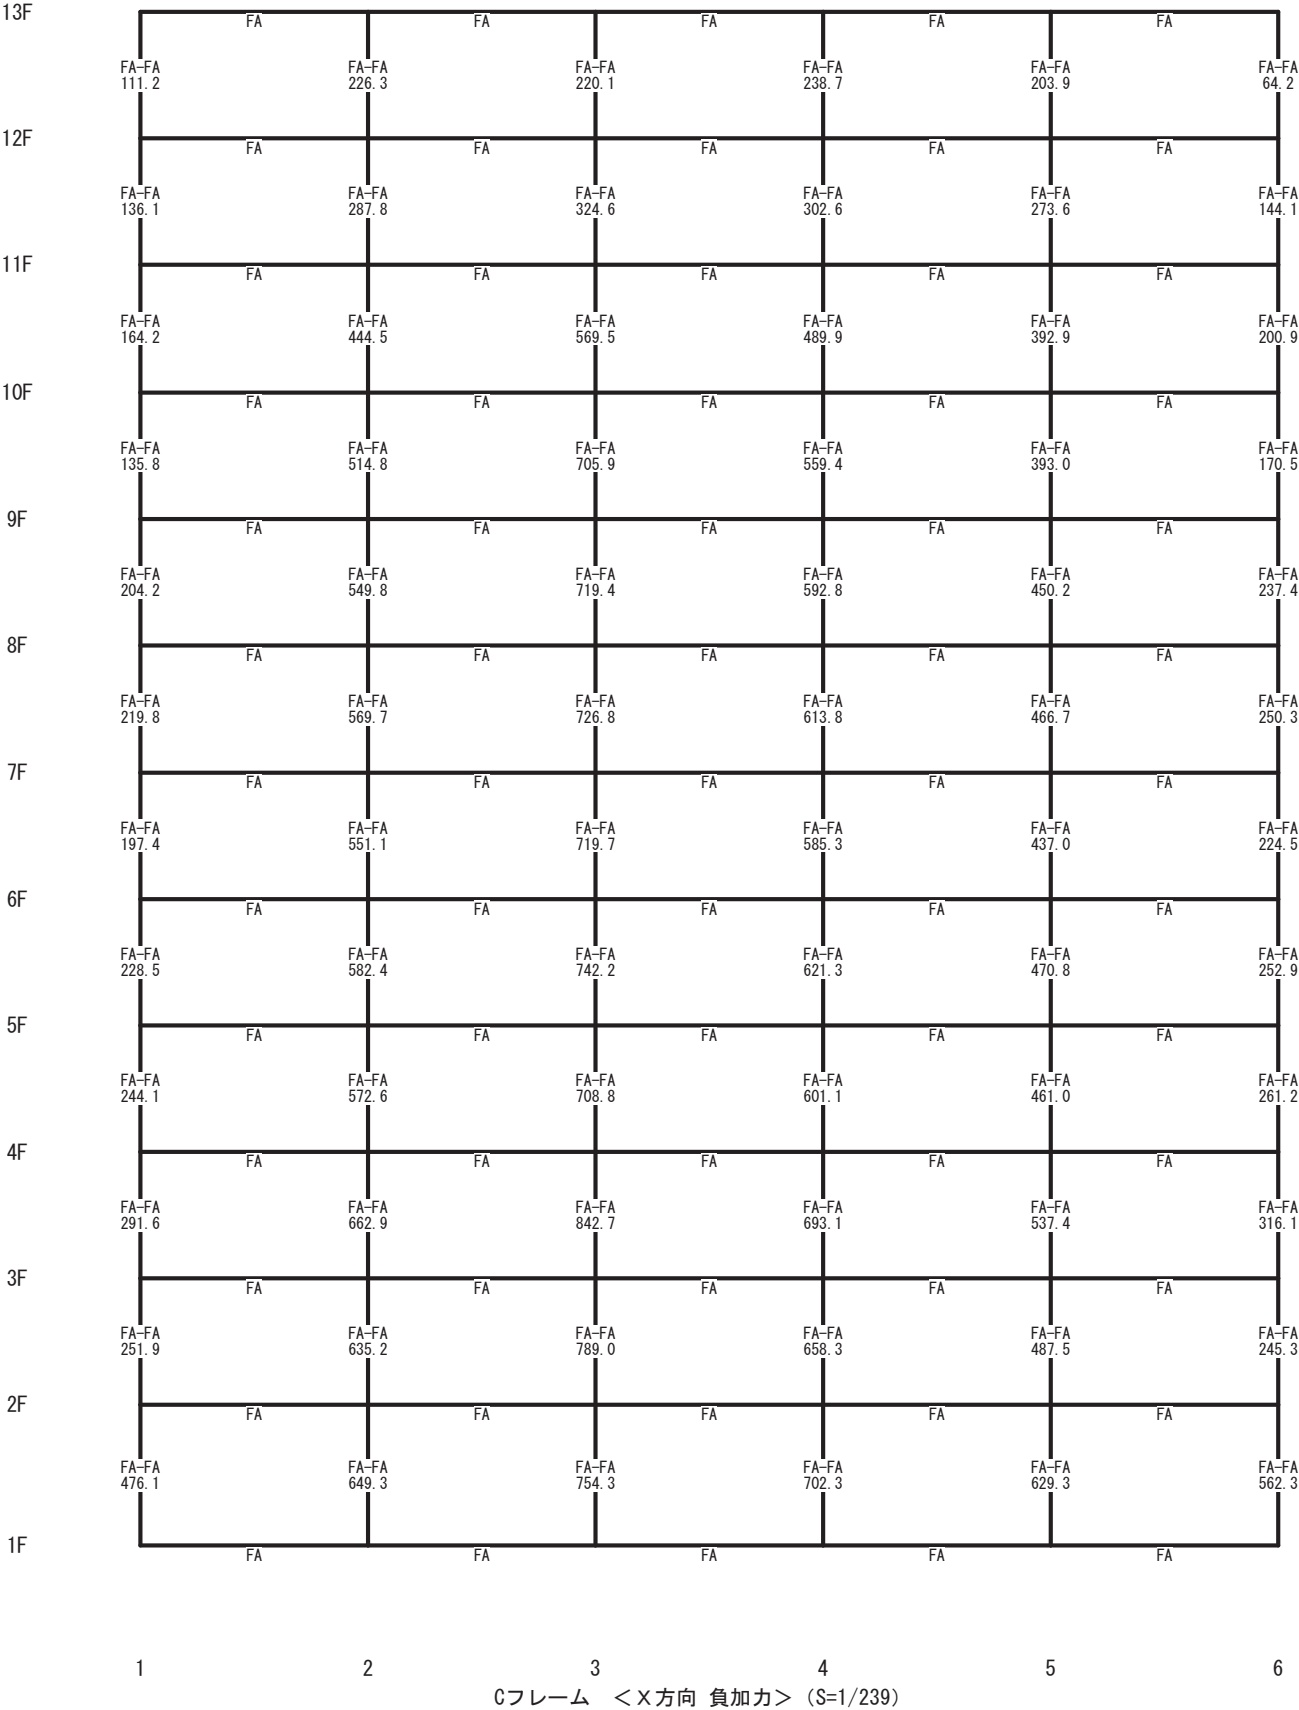


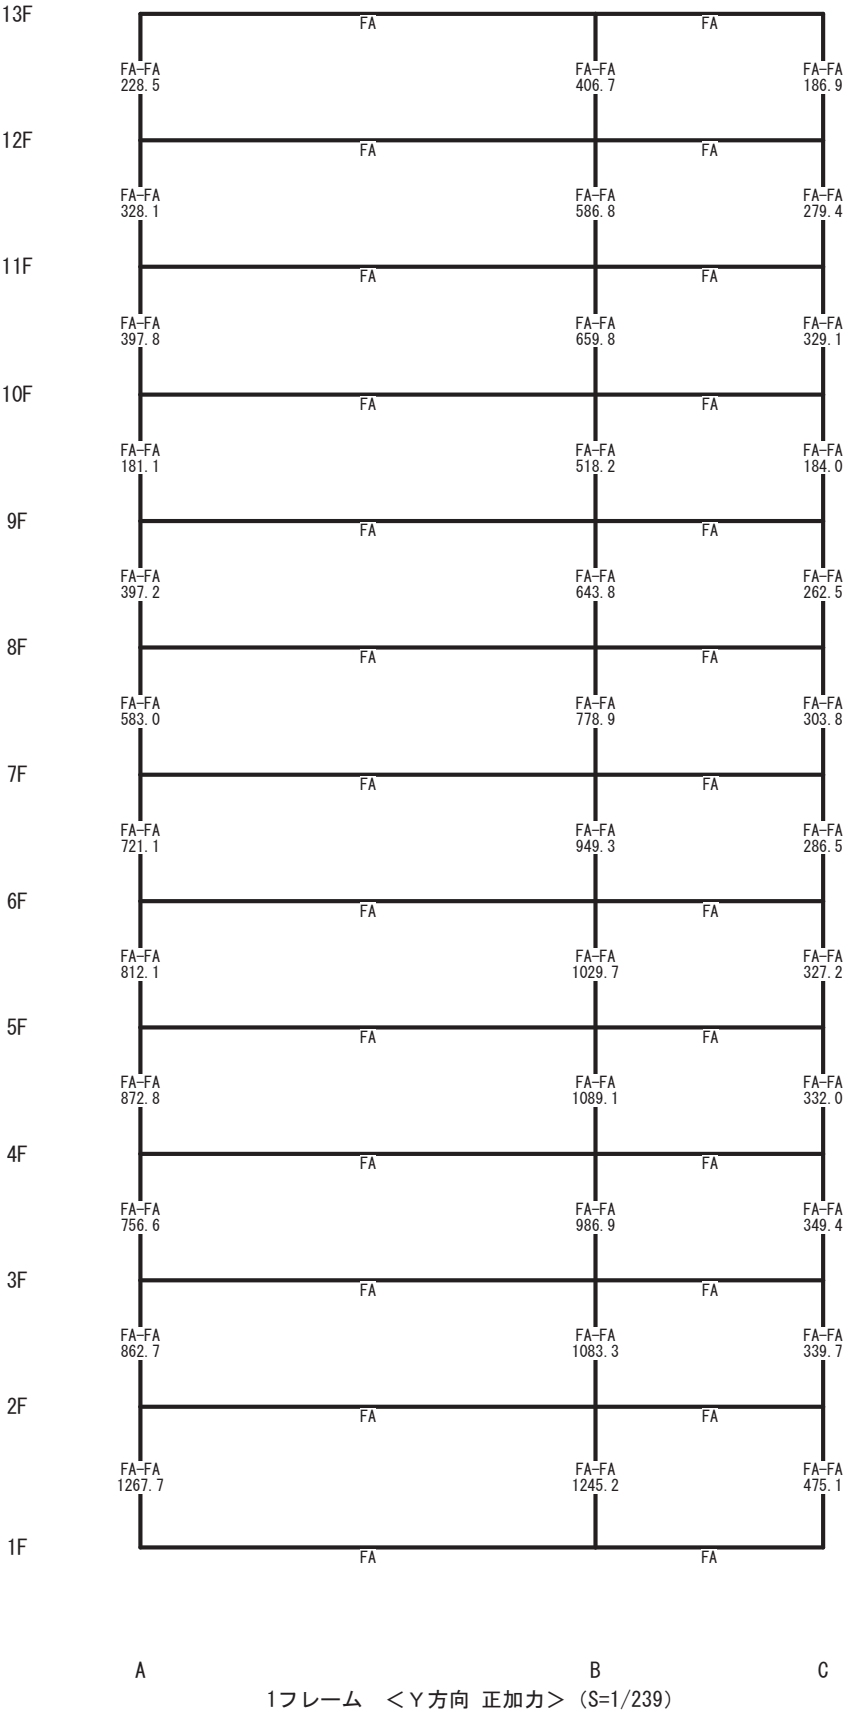


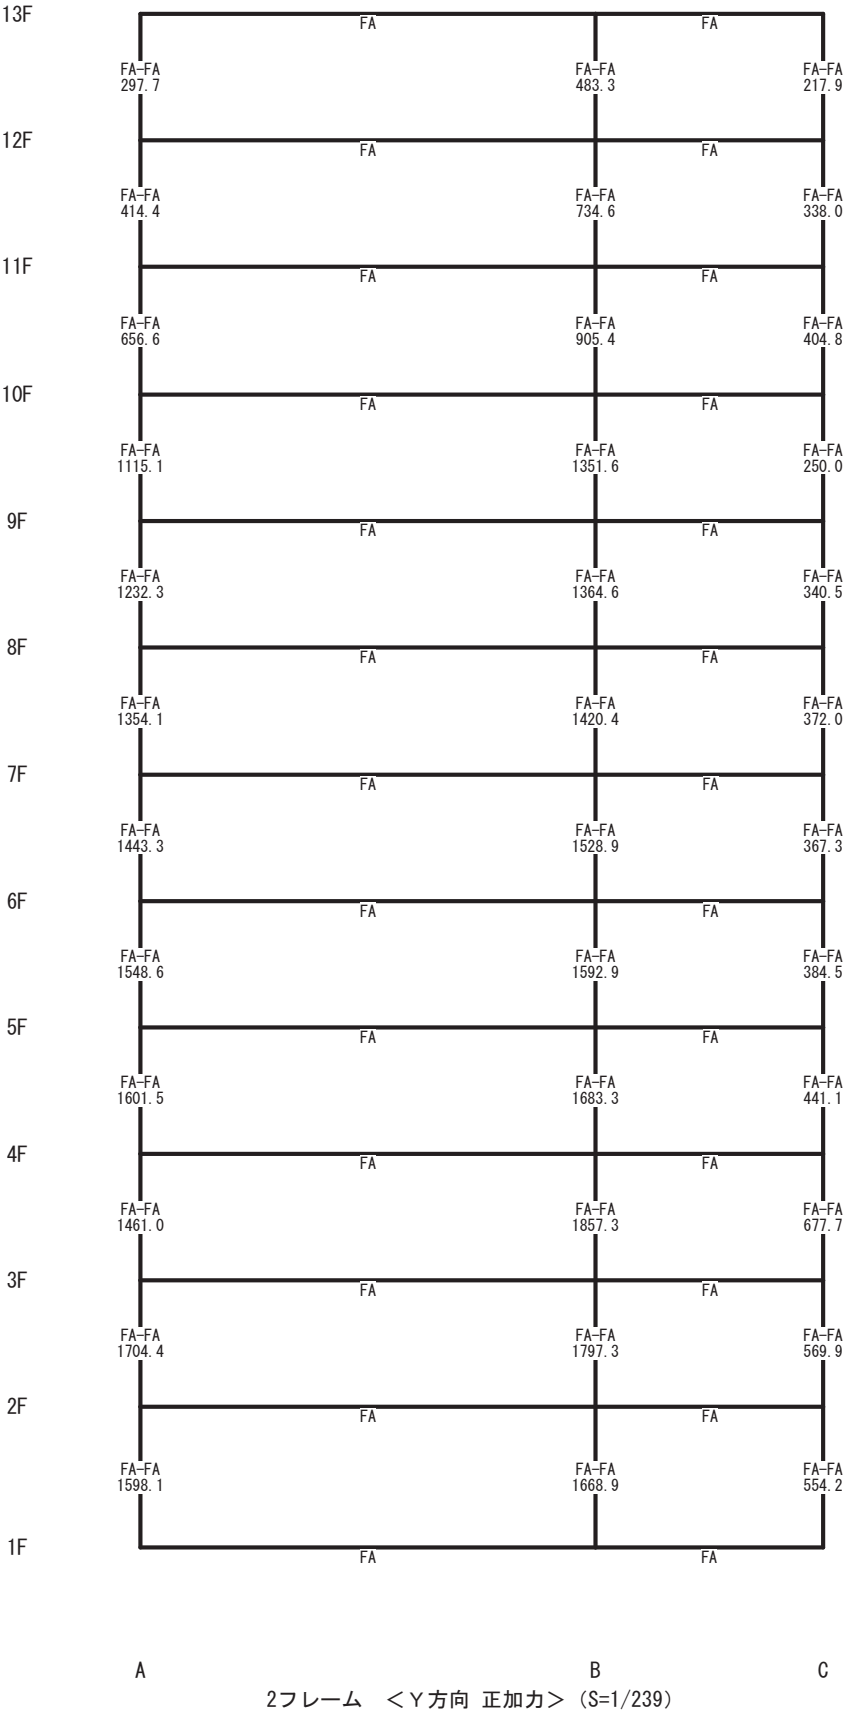


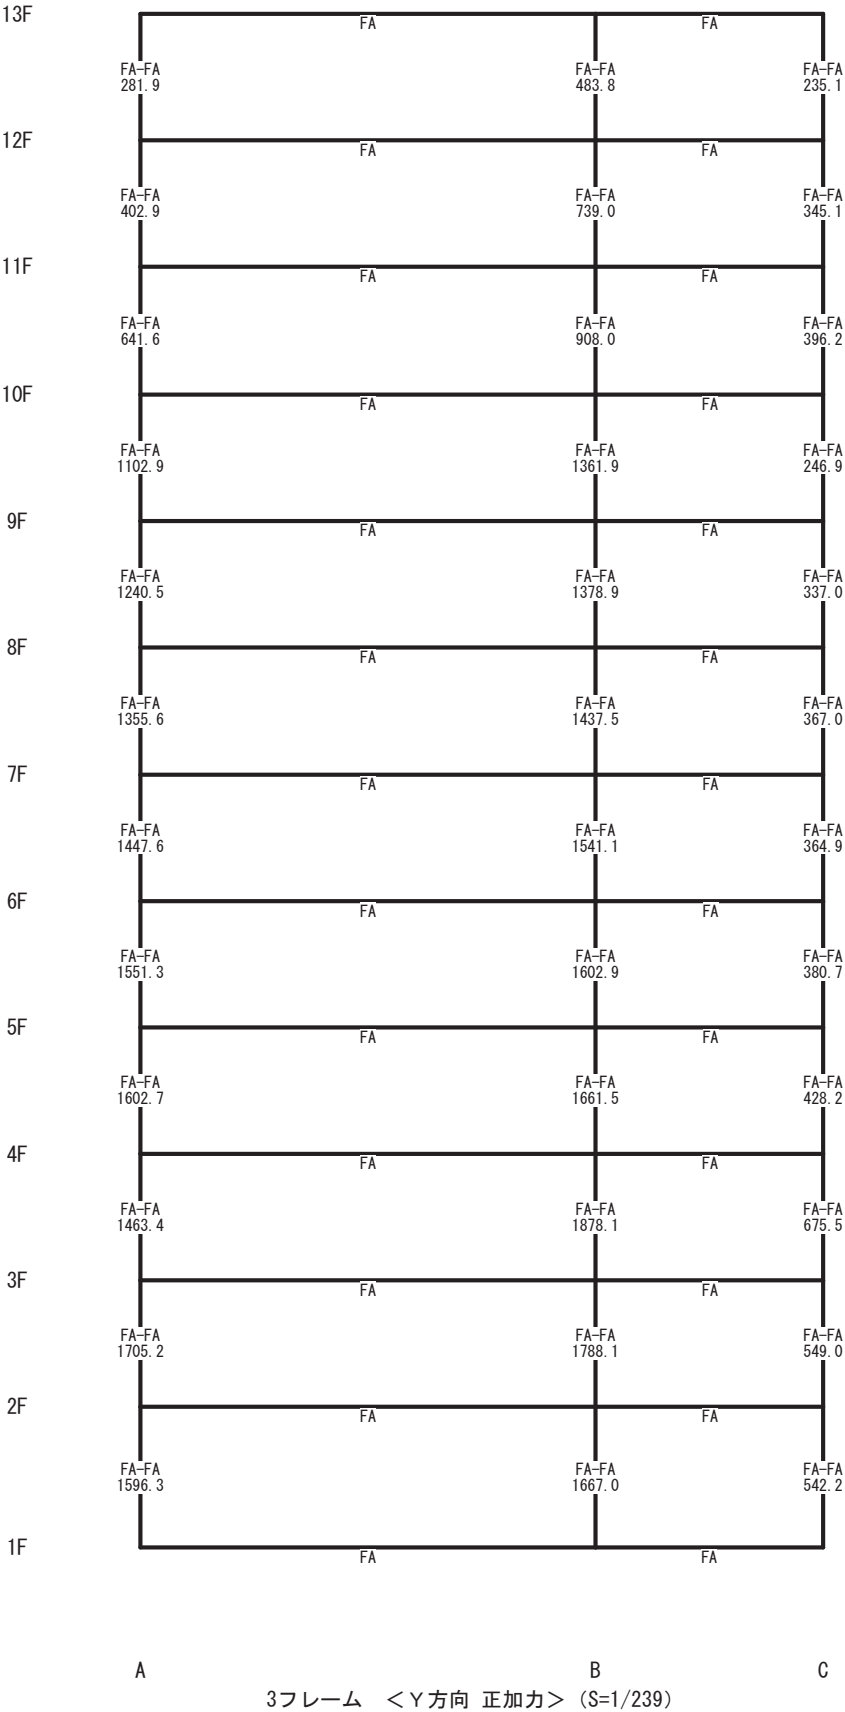


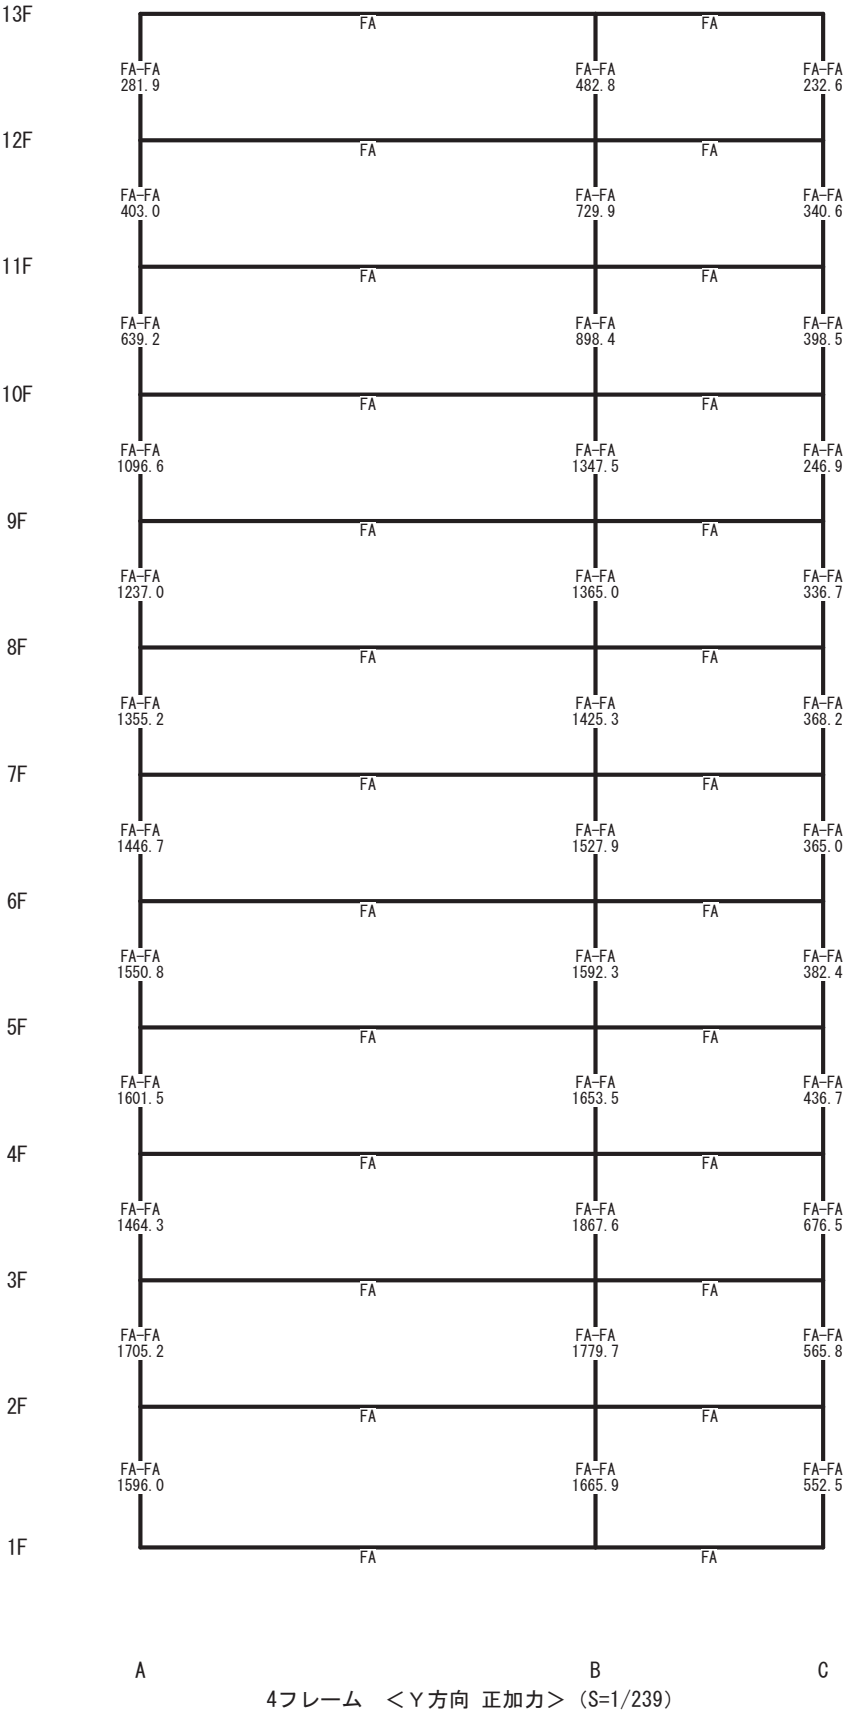


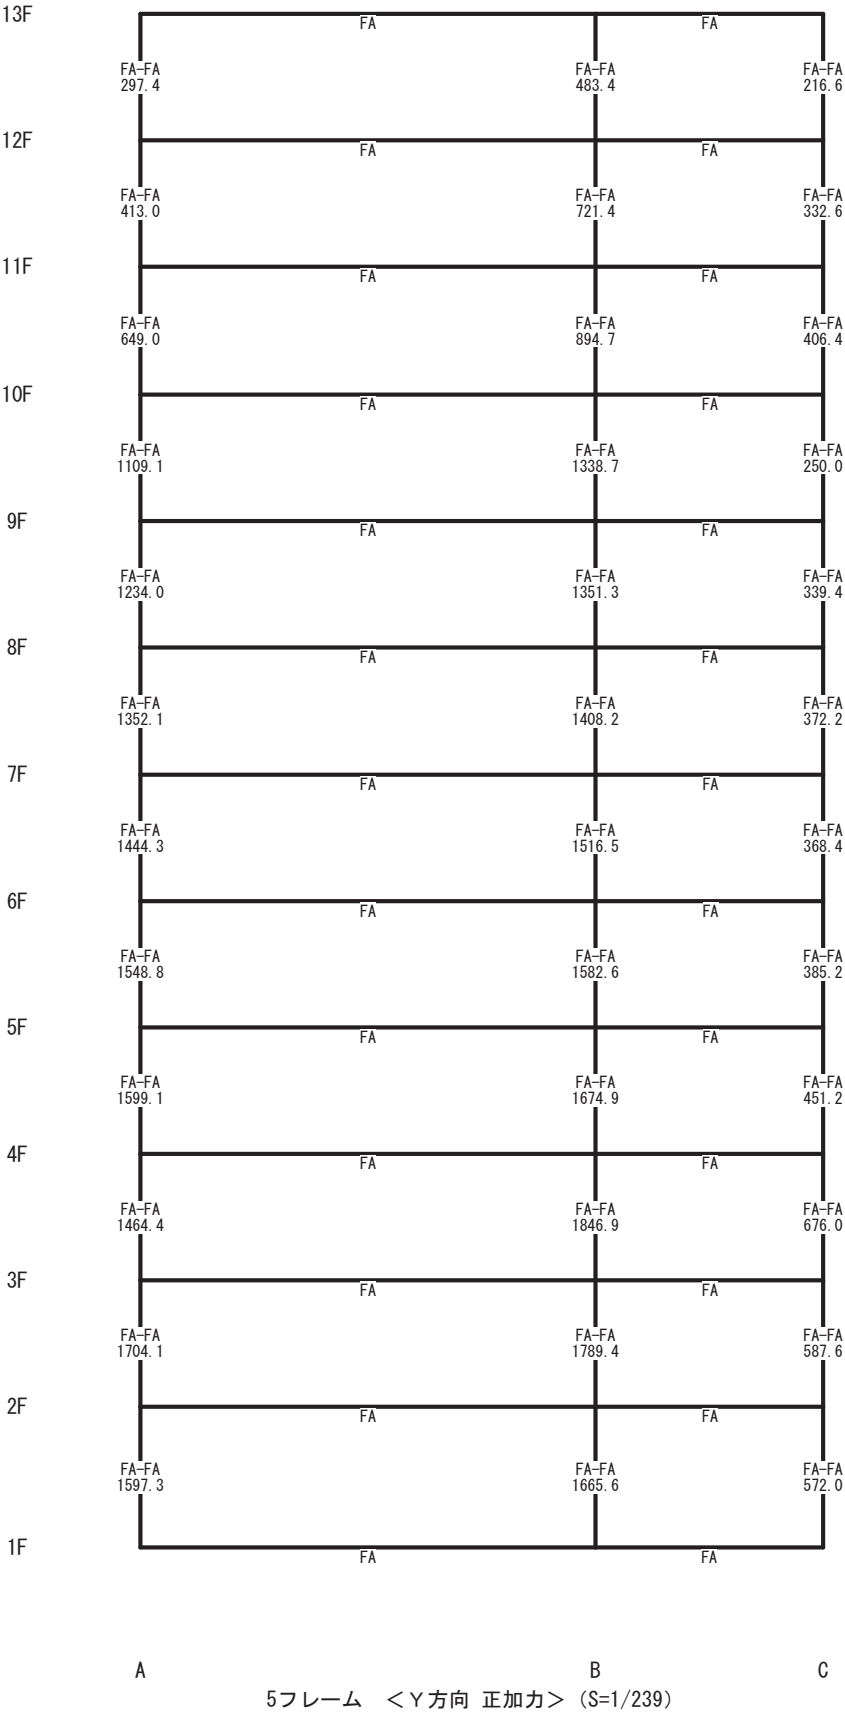


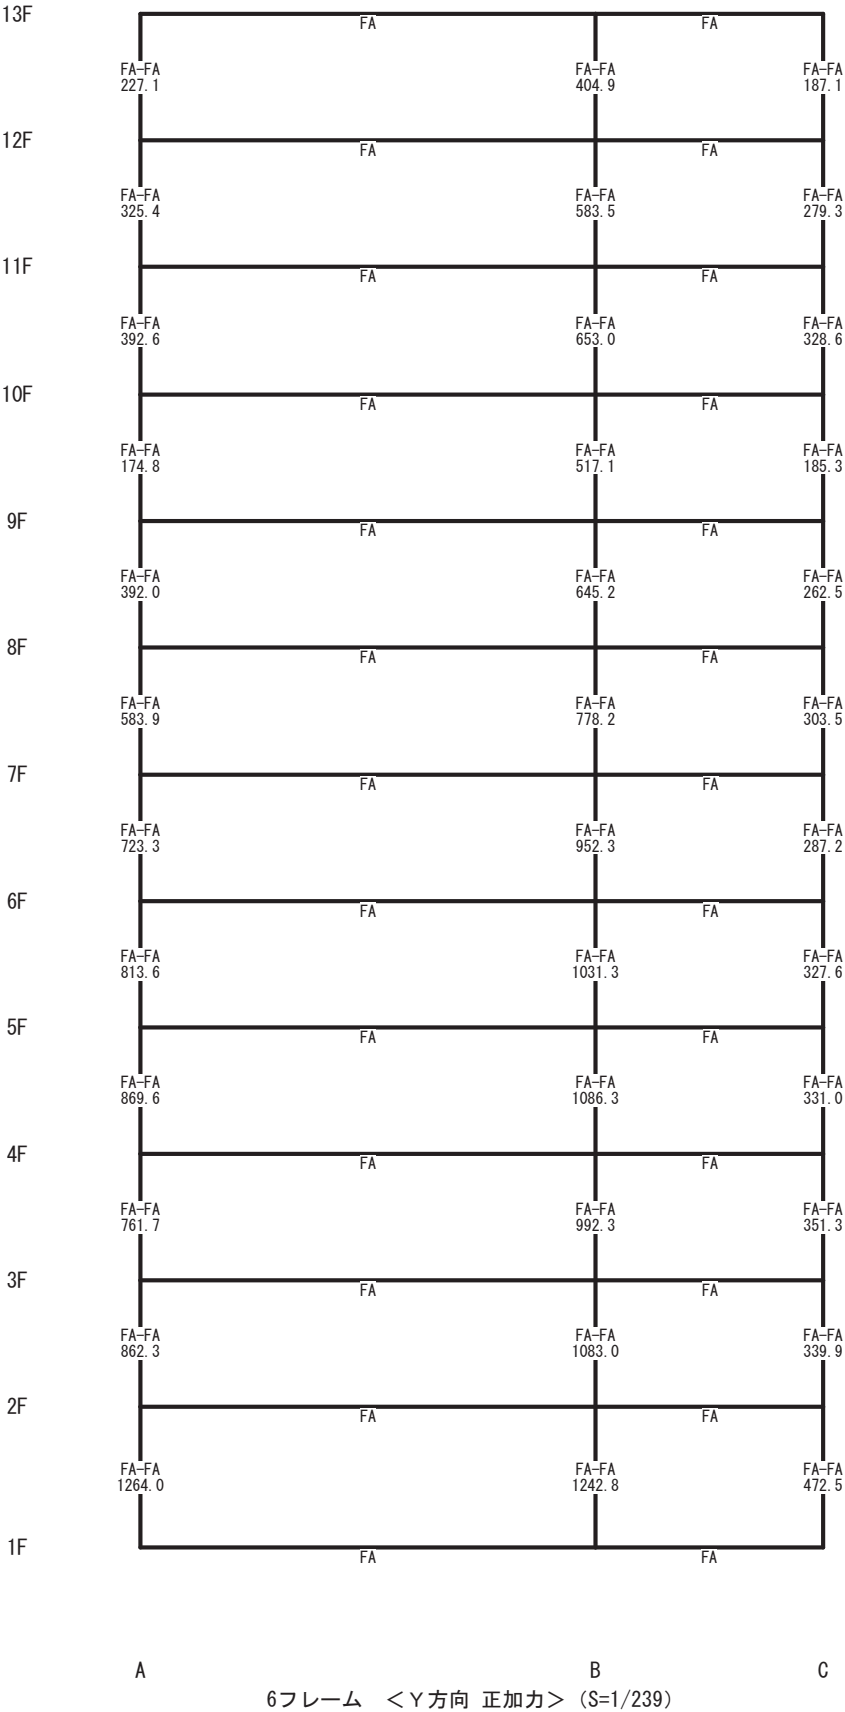


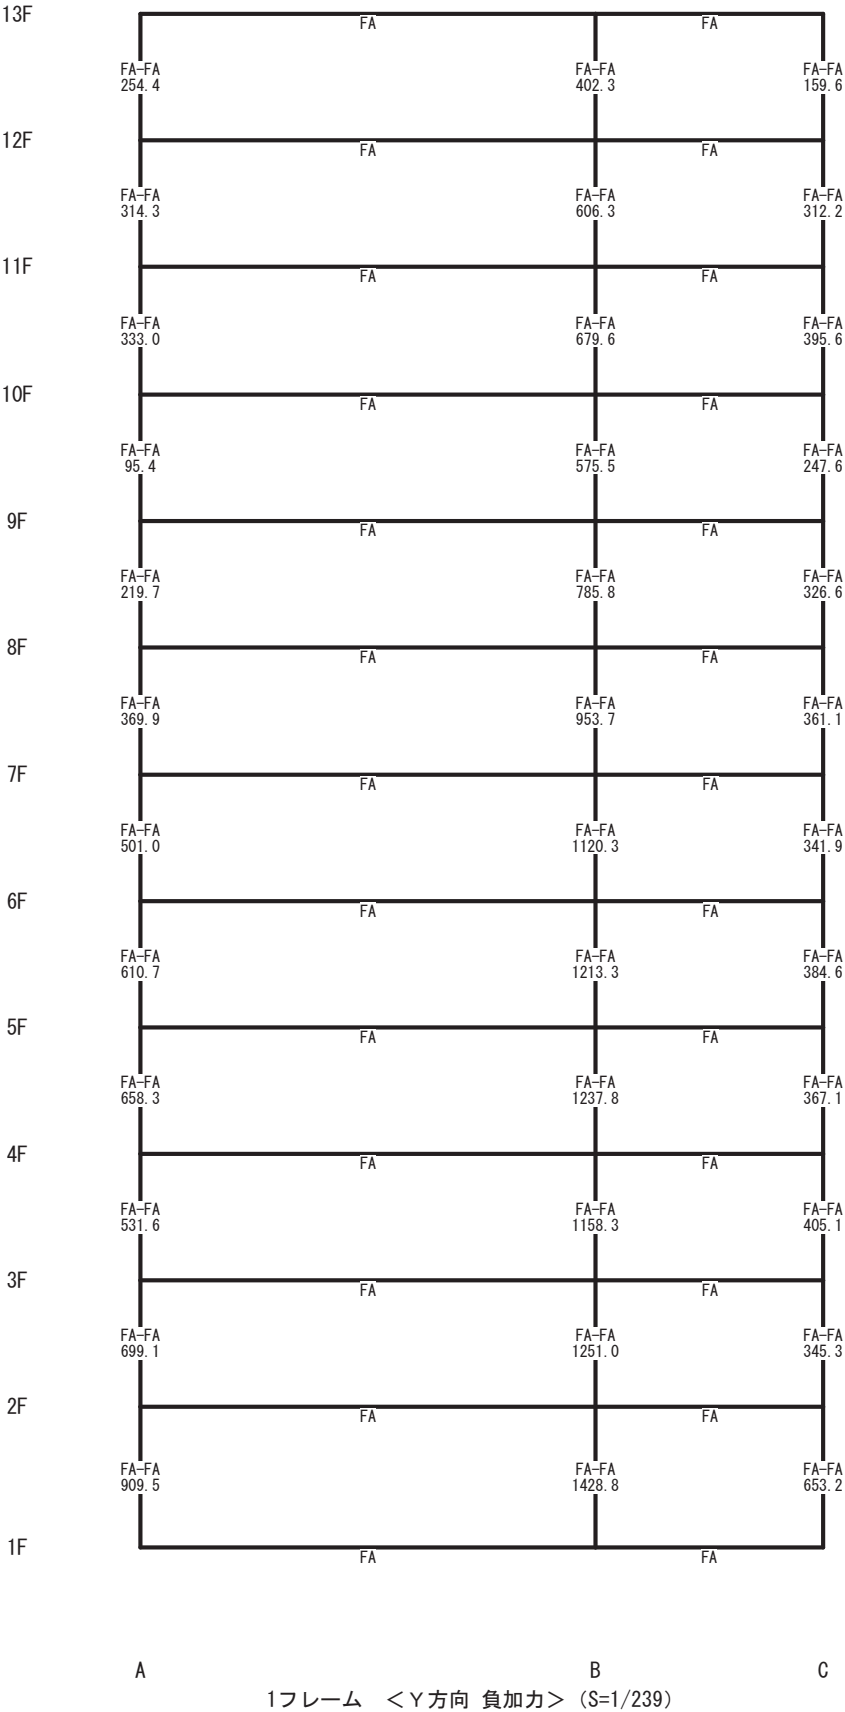


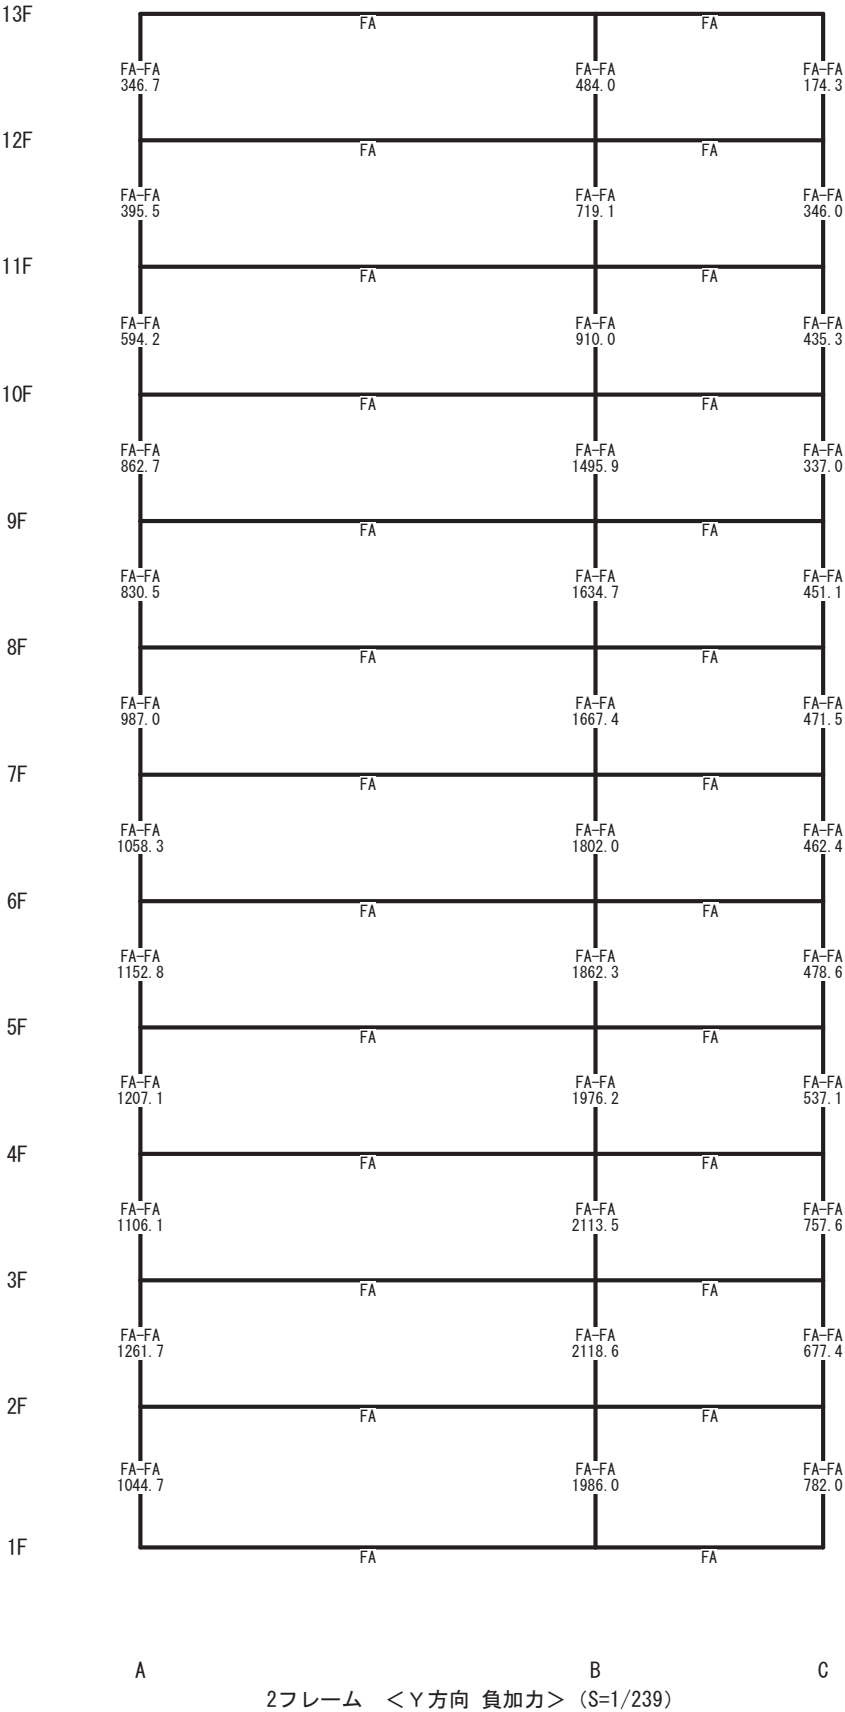

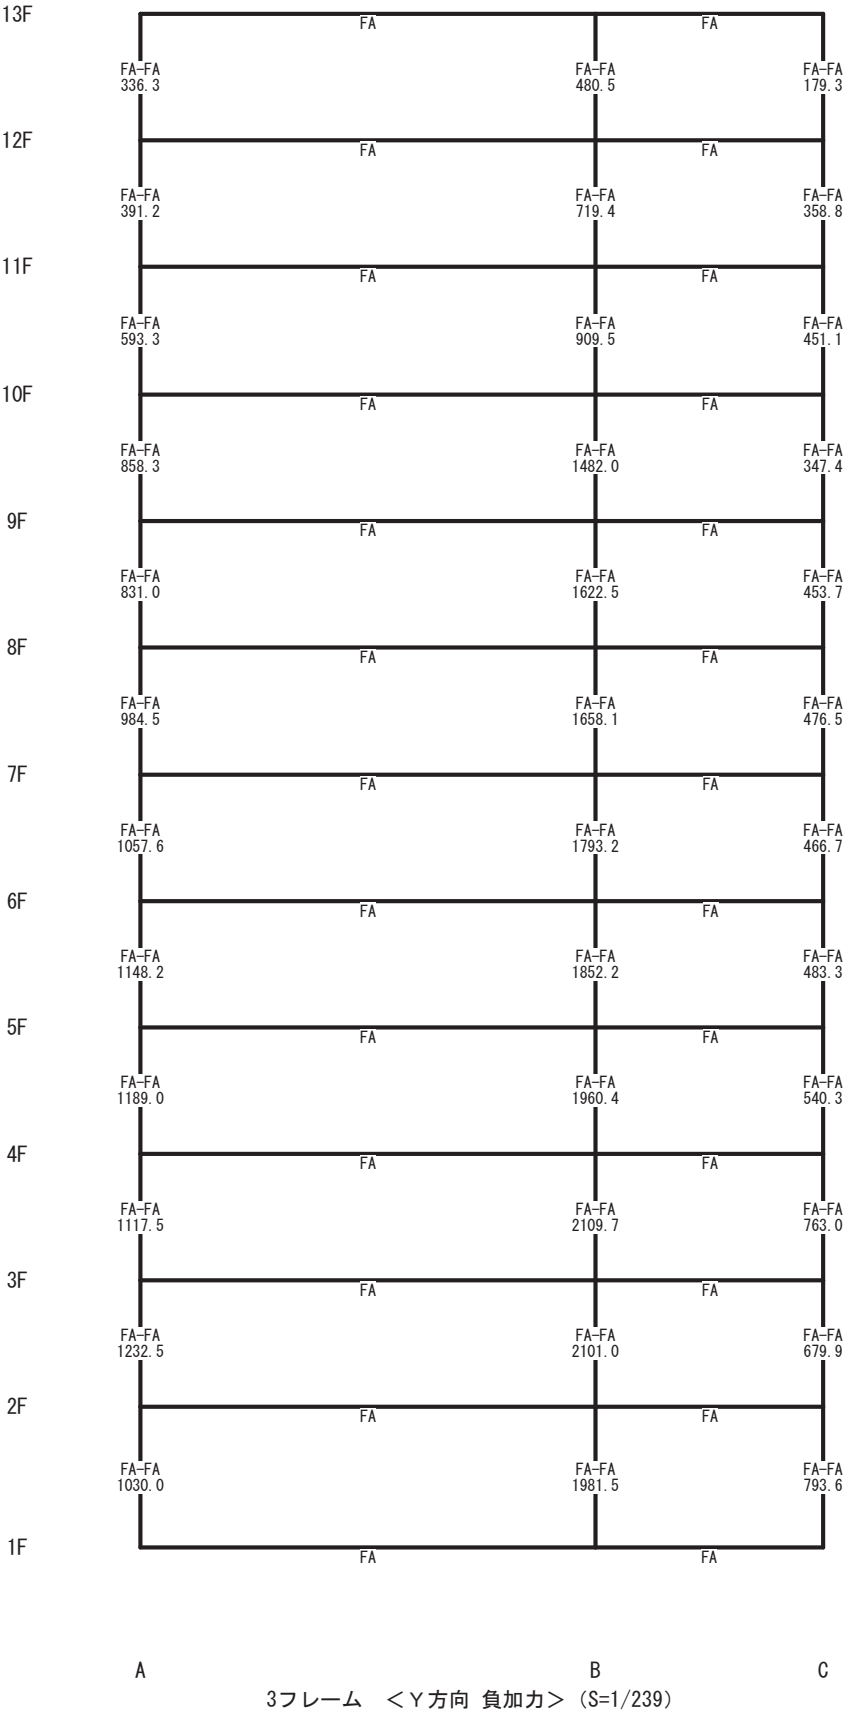

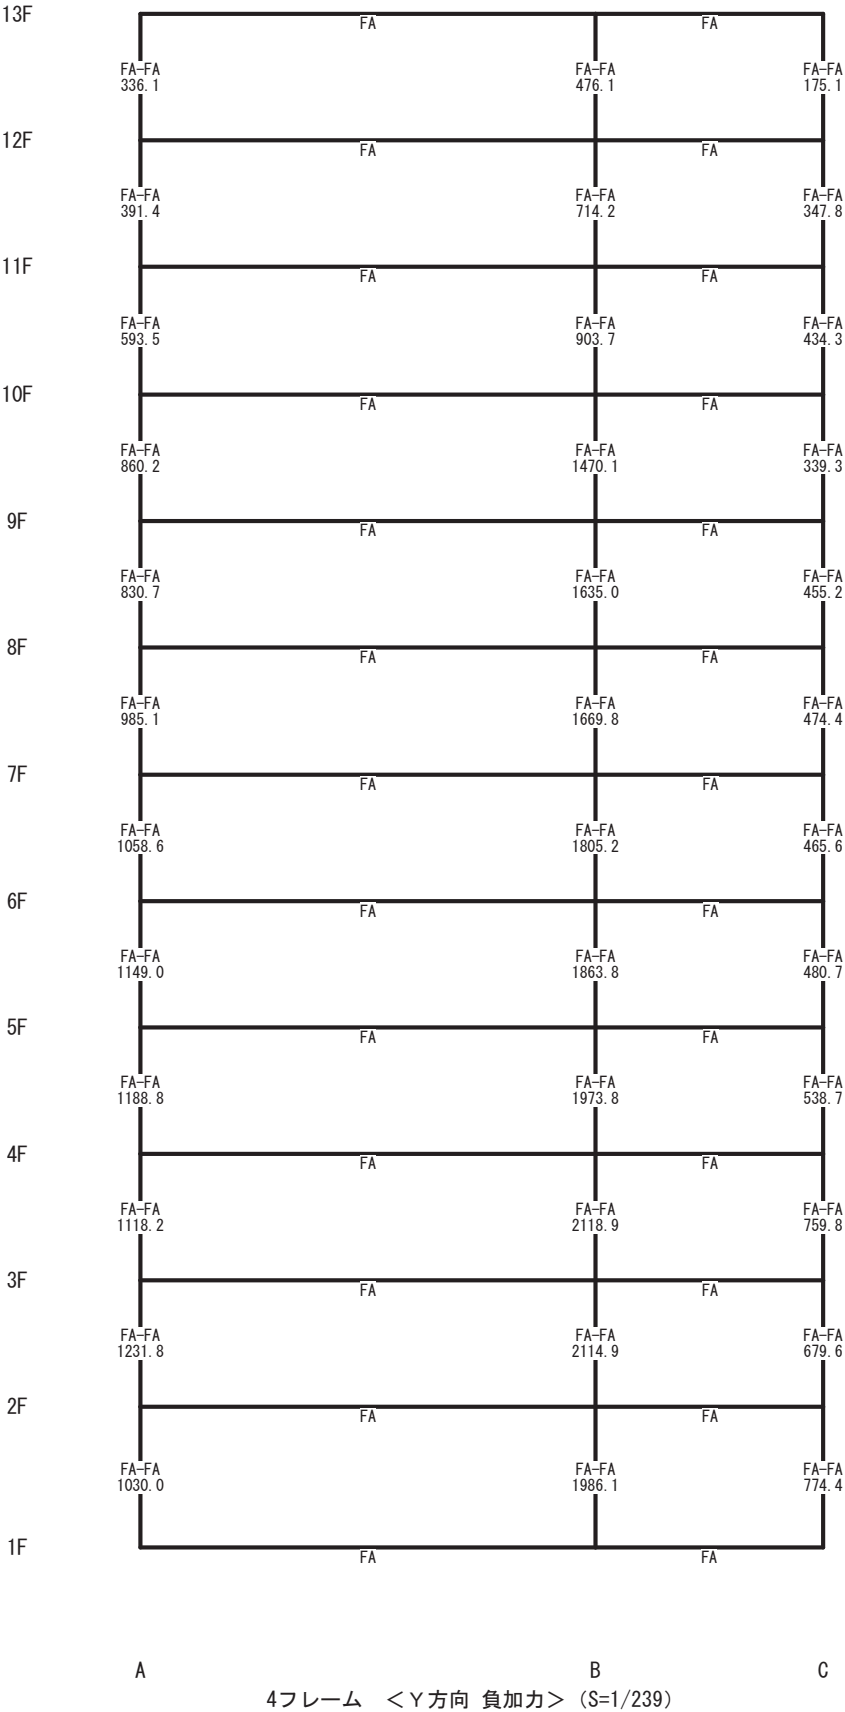

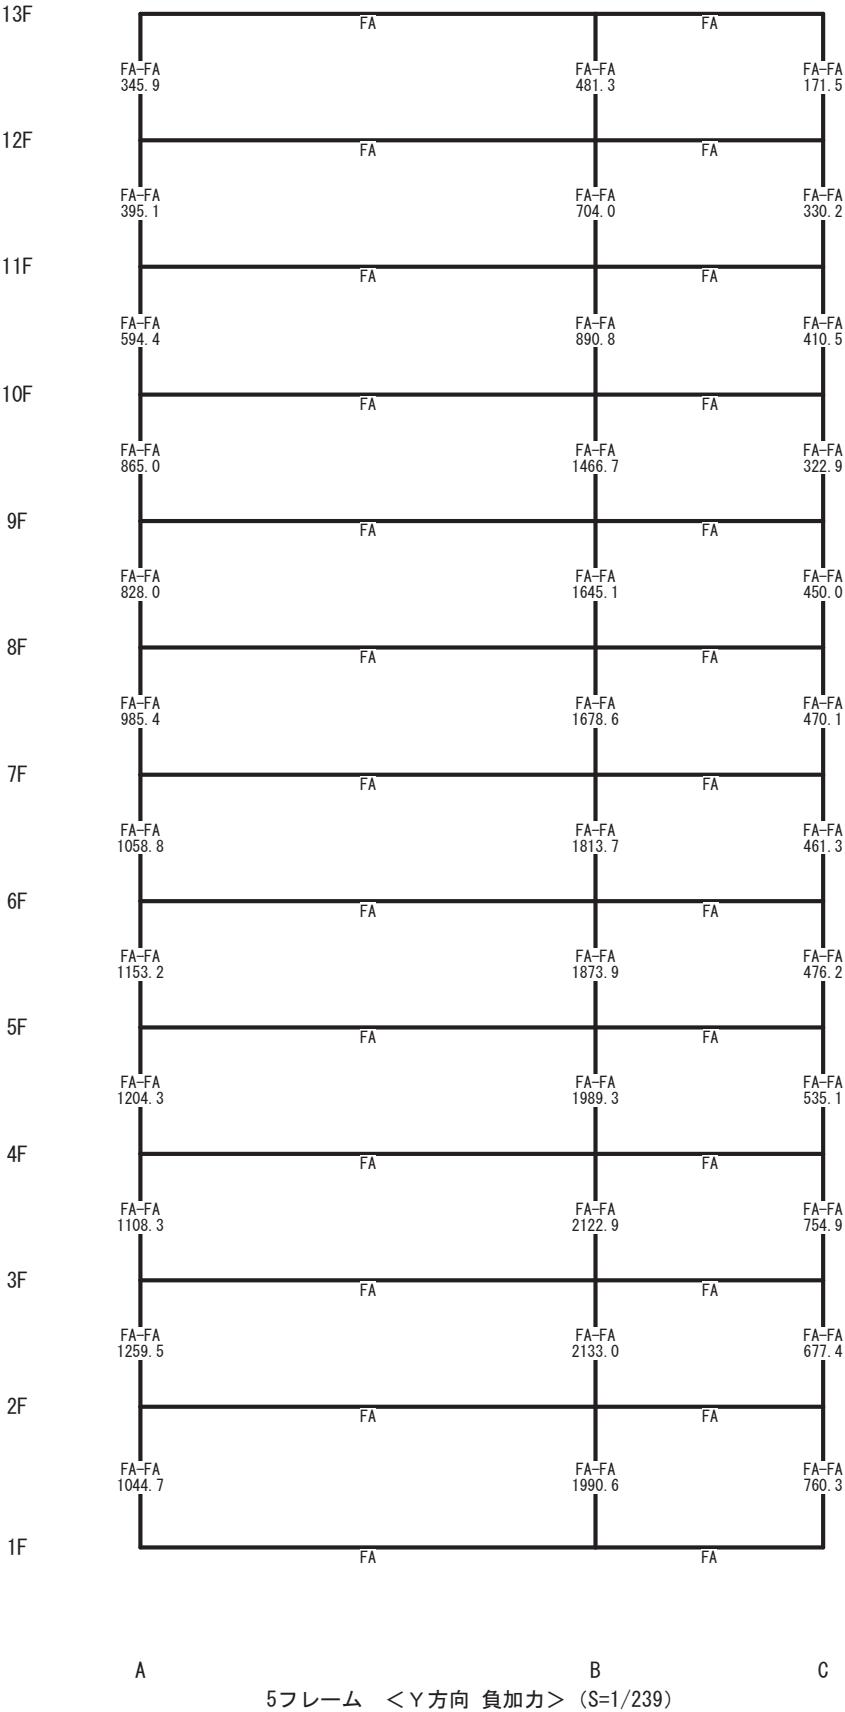

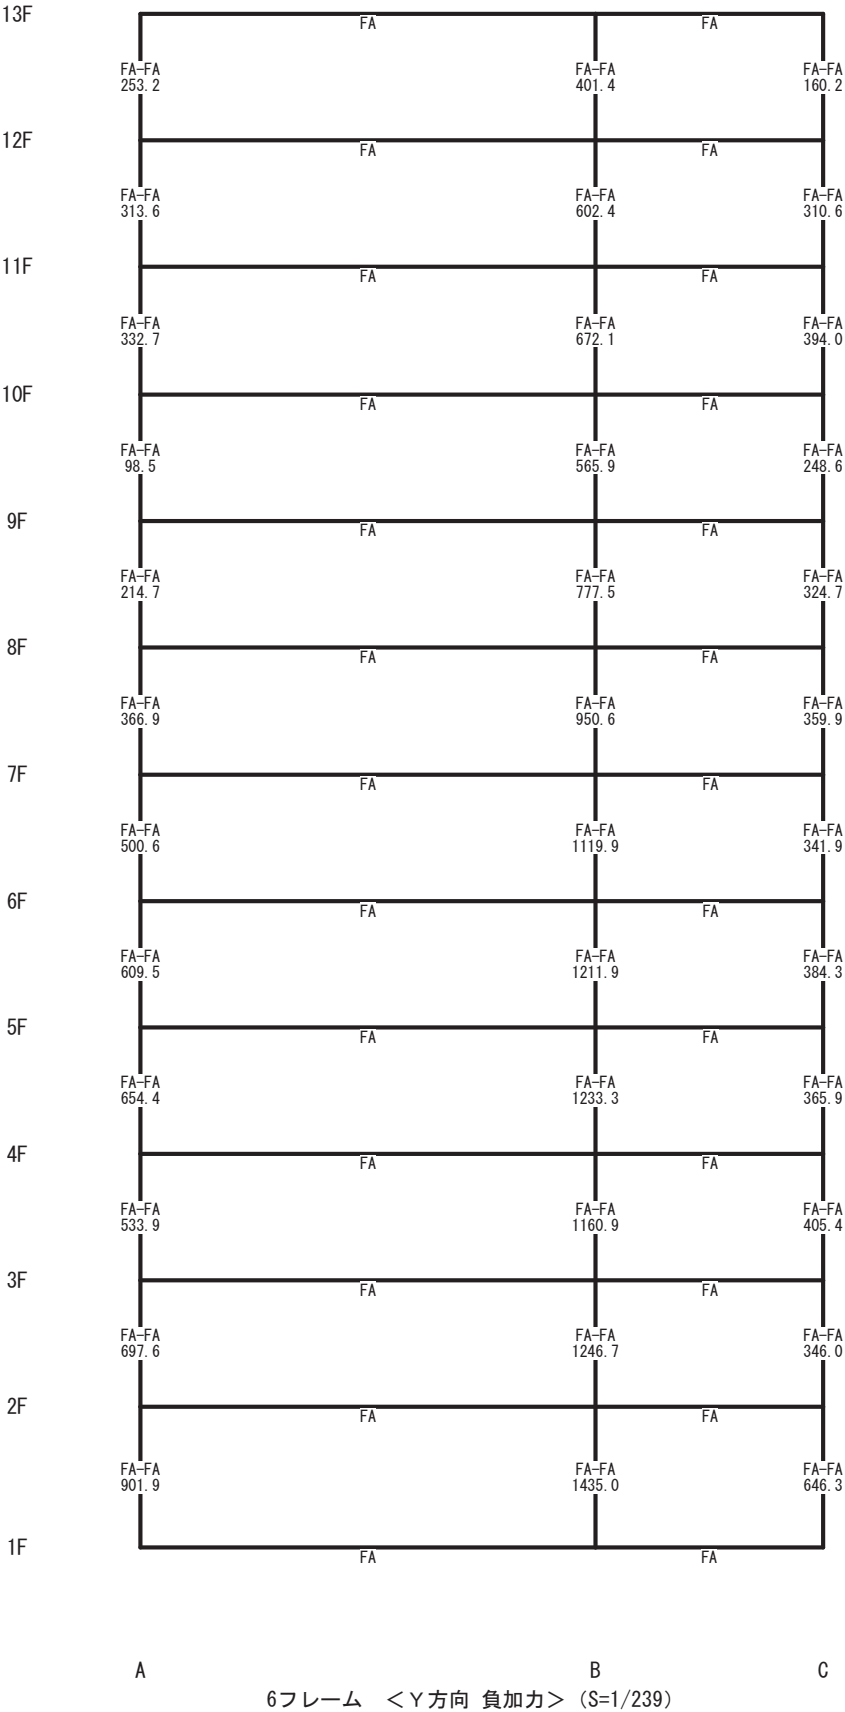

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1631.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3096.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	2709.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5881.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2893.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4471.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	3738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	4327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	4891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	5481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16032.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3773.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1966.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2938.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1962.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	1	2168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3725.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3996.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4017.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4042.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2979.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	987.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	918.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12539.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1962.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	3503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3720.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3689.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3805.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1631.4	0.0	1631.4	0.25	0.00	0.25
	B	1771.0	0.0	1771.0	0.27	0.00	0.27
	C	1069.1	0.0	1069.1	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4471.6	0.0	4471.6	0.68	0.00	0.68
11F	A	2491.9	0.0	2491.9	0.21	0.00	0.21

Ai=2.660 Co=0.385

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	B	2622.2	0.0	2622.2	0.22	0.00	0.22
	C	1469.2	0.0	1469.2	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6583.3	0.0	6583.3	0.56	0.00	0.56
10F	A	3096.5	0.0	3096.5	0.18	0.00	0.18
	B	3022.3	0.0	3022.3	0.18	0.00	0.18
	C	2259.8	0.0	2259.8	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8378.6	0.0	8378.6	0.49	0.00	0.49
9F	A	3750.5	0.0	3750.5	0.17	0.00	0.17
	B	3757.7	0.0	3757.7	0.17	0.00	0.17
	C	2471.4	0.0	2471.4	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9979.5	0.0	9979.5	0.45	0.00	0.45
8F	A	4337.8	0.0	4337.8	0.16	0.00	0.16
	B	4310.1	0.0	4310.1	0.16	0.00	0.16
	C	2746.3	0.0	2746.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11394.2	0.0	11394.2	0.41	0.00	0.41
7F	A	4900.6	0.0	4900.6	0.15	0.00	0.15
	B	4889.9	0.0	4889.9	0.15	0.00	0.15
	C	2840.5	0.0	2840.5	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12631.0	0.0	12631.0	0.38	0.00	0.38
6F	A	5493.6	0.0	5493.6	0.14	0.00	0.14
	B	5508.6	0.0	5508.6	0.14	0.00	0.14
	C	2709.9	0.0	2709.9	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13712.0	0.0	13712.0	0.36	0.00	0.36
5F	A	5881.2	0.0	5881.2	0.13	0.00	0.13
	B	5859.9	0.0	5859.9	0.13	0.00	0.13
	C	2893.8	0.0	2893.8	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.183 Co=0.385

Ai=1.926 Co=0.385

Ai=1.746 Co=0.385

Ai=1.607 Co=0.385

Ai=1.492 Co=0.385

Ai=1.392 Co=0.385

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14634.9	0.0	14634.9	0.33	0.00	0.33
4F	A	6243.8	0.0	6243.8	0.13	0.00	0.13
	B	6317.4	0.0	6317.4	0.13	0.00	0.13
	C	2844.2	0.0	2844.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15405.4	0.0	15405.4	0.31	0.00	0.31
3F	A	6392.3	0.0	6392.3	0.12	0.00	0.12
	B	6300.2	0.0	6300.2	0.12	0.00	0.12
	C	3340.7	0.0	3340.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16033.2	0.0	16033.2	0.29	0.00	0.29
2F	A	6709.8	0.0	6709.8	0.11	0.00	0.11
	B	6743.7	0.0	6743.7	0.11	0.00	0.11
	C	3063.4	0.0	3063.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16516.8	0.0	16516.8	0.27	0.00	0.27
1F	A	6651.6	0.0	6651.6	0.10	0.00	0.10
	B	6428.9	0.0	6428.9	0.10	0.00	0.10
	C	3775.1	0.0	3775.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16855.6	0.0	16855.6	0.26	0.00	0.26

Ai=1.302 Co=0.385

Ai=1.220 Co=0.385

Ai=1.143 Co=0.385

Ai=1.070 Co=0.385

Ai=1.000 Co=0.385

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1636.3	0.0	1636.3	0.25	0.00	0.25
	B	1770.8	0.0	1770.8	0.27	0.00	0.27
	C	1064.4	0.0	1064.4	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4471.5	0.0	4471.5	0.68	0.00	0.68
11F	A	2489.9	0.0	2489.9	0.21	0.00	0.21
	B	2624.6	0.0	2624.6	0.22	0.00	0.22
	C	1468.8	0.0	1468.8	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.660 Co=0.385

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6583.2	0.0	6583.2	0.56	0.00	0.56
10F	A	3089.3	0.0	3089.3	0.18	0.00	0.18
	B	3027.3	0.0	3027.3	0.18	0.00	0.18
	C	2261.9	0.0	2261.9	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8378.5	0.0	8378.5	0.49	0.00	0.49
9F	A	3738.9	0.0	3738.9	0.17	0.00	0.17
	B	3761.1	0.0	3761.1	0.17	0.00	0.17
	C	2479.4	0.0	2479.4	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9979.4	0.0	9979.4	0.45	0.00	0.45
8F	A	4327.8	0.0	4327.8	0.16	0.00	0.16
	B	4312.4	0.0	4312.4	0.16	0.00	0.16
	C	2753.8	0.0	2753.8	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11394.1	0.0	11394.1	0.41	0.00	0.41
7F	A	4891.3	0.0	4891.3	0.15	0.00	0.15
	B	4892.4	0.0	4892.4	0.15	0.00	0.15
	C	2847.1	0.0	2847.1	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.9	0.0	12630.9	0.38	0.00	0.38
6F	A	5481.0	0.0	5481.0	0.14	0.00	0.14
	B	5515.9	0.0	5515.9	0.14	0.00	0.14
	C	2714.9	0.0	2714.9	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13711.8	0.0	13711.8	0.36	0.00	0.36
5F	A	5871.7	0.0	5871.7	0.13	0.00	0.13
	B	5864.8	0.0	5864.8	0.13	0.00	0.13
	C	2898.2	0.0	2898.2	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14634.7	0.0	14634.7	0.33	0.00	0.33
4F	A	6235.4	0.0	6235.4	0.13	0.00	0.13
	B	6321.1	0.0	6321.1	0.13	0.00	0.13

Ai=2.183 Co=0.385

Ai=1.926 Co=0.385

Ai=1.746 Co=0.385

Ai=1.607 Co=0.385

Ai=1.492 Co=0.385

Ai=1.392 Co=0.385

Ai=1.302 Co=0.385

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	2848.7	0.0	2848.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15405.2	0.0	15405.2	0.31	0.00	0.31
3F	A	6385.3	0.0	6385.3	0.12	0.00	0.12
	B	6303.8	0.0	6303.8	0.12	0.00	0.12
	C	3343.9	0.0	3343.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16033.0	0.0	16033.0	0.29	0.00	0.29
2F	A	6704.0	0.0	6704.0	0.11	0.00	0.11
	B	6745.4	0.0	6745.4	0.11	0.00	0.11
	C	3067.3	0.0	3067.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16516.6	0.0	16516.6	0.27	0.00	0.27
1F	A	6651.5	0.0	6651.5	0.10	0.00	0.10
	B	6430.2	0.0	6430.2	0.10	0.00	0.10
	C	3773.7	0.0	3773.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16855.4	0.0	16855.4	0.26	0.00	0.26

Ai=1.220 Co=0.385

Ai=1.143 Co=0.385

Ai=1.070 Co=0.385

Ai=1.000 Co=0.385

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	822.1	0.0	822.1	0.13	0.00	0.13
	2	998.9	0.0	998.9	0.15	0.00	0.15
	3	1000.8	0.0	1000.8	0.15	0.00	0.15
	4	997.3	0.0	997.3	0.15	0.00	0.15
	5	997.4	0.0	997.4	0.15	0.00	0.15
	6	819.1	0.0	819.1	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5635.6	0.0	5635.6	0.86	0.00	0.86
11F	1	1194.3	0.0	1194.3	0.10	0.00	0.10
	2	1487.1	0.0	1487.1	0.13	0.00	0.13
	3	1487.0	0.0	1487.0	0.13	0.00	0.13
	4	1473.5	0.0	1473.5	0.13	0.00	0.13
	5	1467.0	0.0	1467.0	0.12	0.00	0.12
	6	1188.2	0.0	1188.2	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8297.1	0.0	8297.1	0.71	0.00	0.71
10F	1	1386.7	0.0	1386.7	0.08	0.00	0.08
	2	1966.8	0.0	1966.8	0.12	0.00	0.12
	3	1945.7	0.0	1945.7	0.11	0.00	0.11

Ai=2.660 Co=0.485

Ai=2.183 Co=0.485

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	4	1936.1	0.0	1936.1	0.11	0.00	0.11
	5	1950.1	0.0	1950.1	0.12	0.00	0.12
	6	1374.2	0.0	1374.2	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10559.7	0.0	10559.7	0.62	0.00	0.62
9F	1	883.3	0.0	883.3	0.04	0.00	0.04
	2	2716.6	0.0	2716.6	0.12	0.00	0.12
	3	2711.7	0.0	2711.7	0.12	0.00	0.12
	4	2691.0	0.0	2691.0	0.12	0.00	0.12
	5	2697.8	0.0	2697.8	0.12	0.00	0.12
	6	877.1	0.0	877.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12577.4	0.0	12577.4	0.56	0.00	0.56
8F	1	1303.5	0.0	1303.5	0.05	0.00	0.05
	2	2937.4	0.0	2937.4	0.11	0.00	0.11
	3	2956.4	0.0	2956.4	0.11	0.00	0.11
	4	2938.7	0.0	2938.7	0.11	0.00	0.11
	5	2924.6	0.0	2924.6	0.11	0.00	0.11
	6	1299.7	0.0	1299.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14360.3	0.0	14360.3	0.52	0.00	0.52
7F	1	1665.8	0.0	1665.8	0.05	0.00	0.05
	2	3146.4	0.0	3146.4	0.10	0.00	0.10
	3	3160.1	0.0	3160.1	0.10	0.00	0.10
	4	3148.7	0.0	3148.7	0.10	0.00	0.10
	5	3132.5	0.0	3132.5	0.09	0.00	0.09
	6	1665.7	0.0	1665.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15919.2	0.0	15919.2	0.48	0.00	0.48
6F	1	1956.9	0.0	1956.9	0.05	0.00	0.05
	2	3339.4	0.0	3339.4	0.09	0.00	0.09
	3	3353.6	0.0	3353.6	0.09	0.00	0.09
	4	3339.7	0.0	3339.7	0.09	0.00	0.09
	5	3329.1	0.0	3329.1	0.09	0.00	0.09
	6	1962.8	0.0	1962.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17281.5	0.0	17281.5	0.45	0.00	0.45
5F	1	2169.0	0.0	2169.0	0.05	0.00	0.05
	2	3526.1	0.0	3526.1	0.08	0.00	0.08
	3	3534.9	0.0	3534.9	0.08	0.00	0.08
	4	3525.4	0.0	3525.4	0.08	0.00	0.08
	5	3516.6	0.0	3516.6	0.08	0.00	0.08
	6	2172.6	0.0	2172.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18444.7	0.0	18444.7	0.42	0.00	0.42
4F	1	2293.9	0.0	2293.9	0.05	0.00	0.05
	2	3725.9	0.0	3725.9	0.08	0.00	0.08
	3	3692.3	0.0	3692.3	0.08	0.00	0.08
	4	3691.6	0.0	3691.6	0.07	0.00	0.07
	5	3725.1	0.0	3725.1	0.08	0.00	0.08
	6	2286.9	0.0	2286.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.926 Co=0.485

Ai=1.746 Co=0.485

Ai=1.607 Co=0.485

Ai=1.492 Co=0.485

Ai=1.392 Co=0.485

Ai=1.302 Co=0.485

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19415.8	0.0	19415.8	0.39	0.00	0.39
3F	1	2092.9	0.0	2092.9	0.04	0.00	0.04
	2	3996.0	0.0	3996.0	0.07	0.00	0.07
	3	4017.0	0.0	4017.0	0.07	0.00	0.07
	4	4008.5	0.0	4008.5	0.07	0.00	0.07
	5	3987.3	0.0	3987.3	0.07	0.00	0.07
	6	2105.3	0.0	2105.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20207.0	0.0	20207.0	0.37	0.00	0.37
2F	1	2285.7	0.0	2285.7	0.04	0.00	0.04
	2	4071.6	0.0	4071.6	0.07	0.00	0.07
	3	4042.3	0.0	4042.3	0.07	0.00	0.07
	4	4050.7	0.0	4050.7	0.07	0.00	0.07
	5	4081.0	0.0	4081.0	0.07	0.00	0.07
	6	2285.2	0.0	2285.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20816.6	0.0	20816.6	0.35	0.00	0.35
1F	1	2988.0	0.0	2988.0	0.05	0.00	0.05
	2	3821.2	0.0	3821.2	0.06	0.00	0.06
	3	3805.5	0.0	3805.5	0.06	0.00	0.06
	4	3814.5	0.0	3814.5	0.06	0.00	0.06
	5	3834.9	0.0	3834.9	0.06	0.00	0.06
	6	2979.3	0.0	2979.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21243.5	0.0	21243.5	0.32	0.00	0.32

Ai=1.220 Co=0.485

Ai=1.143 Co=0.485

Ai=1.070 Co=0.485

Ai=1.000 Co=0.485

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	816.4	0.0	816.4	0.12	0.00	0.12
	2	1005.0	0.0	1005.0	0.15	0.00	0.15
	3	996.2	0.0	996.2	0.15	0.00	0.15
	4	987.3	0.0	987.3	0.15	0.00	0.15
	5	998.7	0.0	998.7	0.15	0.00	0.15
	6	814.8	0.0	814.8	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5618.4	0.0	5618.4	0.86	0.00	0.86
11F	1	1232.7	0.0	1232.7	0.10	0.00	0.10
	2	1460.5	0.0	1460.5	0.12	0.00	0.12
	3	1469.3	0.0	1469.3	0.13	0.00	0.13
	4	1453.4	0.0	1453.4	0.12	0.00	0.12
	5	1429.2	0.0	1429.2	0.12	0.00	0.12
	6	1226.6	0.0	1226.6	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8271.8	0.0	8271.8	0.70	0.00	0.70
10F	1	1408.2	0.0	1408.2	0.08	0.00	0.08
	2	1939.5	0.0	1939.5	0.11	0.00	0.11
	3	1953.9	0.0	1953.9	0.12	0.00	0.12
	4	1931.4	0.0	1931.4	0.11	0.00	0.11
	5	1895.7	0.0	1895.7	0.11	0.00	0.11
	6	1398.8	0.0	1398.8	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.660 Co=0.484

Ai=2.183 Co=0.484

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	10527.6	0.0	10527.6	0.62	0.00	0.62	Ai=1.926 Co=0.484
9F	1	918.5	0.0	918.5	0.04	0.00	0.04	
	2	2695.6	0.0	2695.6	0.12	0.00	0.12	
	3	2687.7	0.0	2687.7	0.12	0.00	0.12	
	4	2669.6	0.0	2669.6	0.12	0.00	0.12	
	5	2654.7	0.0	2654.7	0.12	0.00	0.12	
	6	913.0	0.0	913.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
8F	合計	12539.1	0.0	12539.1	0.56	0.00	0.56	Ai=1.746 Co=0.484
	1	1332.0	0.0	1332.0	0.05	0.00	0.05	
	2	2916.3	0.0	2916.3	0.11	0.00	0.11	
	3	2907.2	0.0	2907.2	0.11	0.00	0.11	
	4	2921.0	0.0	2921.0	0.11	0.00	0.11	
	5	2923.2	0.0	2923.2	0.11	0.00	0.11	
	6	1316.9	0.0	1316.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
7F	合計	14316.6	0.0	14316.6	0.52	0.00	0.52	Ai=1.607 Co=0.484
	1	1684.7	0.0	1684.7	0.05	0.00	0.05	
	2	3125.9	0.0	3125.9	0.09	0.00	0.09	
	3	3119.1	0.0	3119.1	0.09	0.00	0.09	
	4	3129.3	0.0	3129.3	0.09	0.00	0.09	
	5	3134.2	0.0	3134.2	0.09	0.00	0.09	
	6	1677.4	0.0	1677.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
6F	合計	15870.6	0.0	15870.6	0.48	0.00	0.48	Ai=1.492 Co=0.484
	1	1963.2	0.0	1963.2	0.05	0.00	0.05	
	2	3322.7	0.0	3322.7	0.09	0.00	0.09	
	3	3317.5	0.0	3317.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3329.4	0.0	3329.4	0.09	0.00	0.09	
	5	3333.8	0.0	3333.8	0.09	0.00	0.09	
	6	1962.3	0.0	1962.3	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
5F	合計	17228.9	0.0	17228.9	0.45	0.00	0.45	Ai=1.392 Co=0.484
	1	2208.7	0.0	2208.7	0.05	0.00	0.05	
	2	3493.7	0.0	3493.7	0.08	0.00	0.08	
	3	3483.7	0.0	3483.7	0.08	0.00	0.08	
	4	3493.4	0.0	3493.4	0.08	0.00	0.08	
	5	3503.2	0.0	3503.2	0.08	0.00	0.08	
	6	2205.7	0.0	2205.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
4F	合計	18388.5	0.0	18388.5	0.42	0.00	0.42	Ai=1.302 Co=0.484
	1	2263.2	0.0	2263.2	0.05	0.00	0.05	
	2	3720.3	0.0	3720.3	0.08	0.00	0.08	
	3	3689.7	0.0	3689.7	0.07	0.00	0.07	
	4	3701.2	0.0	3701.2	0.08	0.00	0.08	
	5	3728.6	0.0	3728.6	0.08	0.00	0.08	
	6	2253.6	0.0	2253.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
3F	合計	19356.7	0.0	19356.7	0.39	0.00	0.39	Ai=1.220 Co=0.484
	1	2094.9	0.0	2094.9	0.04	0.00	0.04	
	2	3977.1	0.0	3977.1	0.07	0.00	0.07	
	3	3990.2	0.0	3990.2	0.07	0.00	0.07	
	4	3996.9	0.0	3996.9	0.07	0.00	0.07	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	5	3986.1	0.0	3986.1	0.07	0.00	0.07
	6	2100.2	0.0	2100.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20145.4	0.0	20145.4	0.37	0.00	0.37
2F	1	2295.4	0.0	2295.4	0.04	0.00	0.04
	2	4057.8	0.0	4057.8	0.07	0.00	0.07
	3	4013.4	0.0	4013.4	0.07	0.00	0.07
	4	4026.4	0.0	4026.4	0.07	0.00	0.07
	5	4069.9	0.0	4069.9	0.07	0.00	0.07
	6	2290.3	0.0	2290.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20753.1	0.0	20753.1	0.34	0.00	0.34
1F	1	2991.5	0.0	2991.5	0.05	0.00	0.05
	2	3812.7	0.0	3812.7	0.06	0.00	0.06
	3	3805.1	0.0	3805.1	0.06	0.00	0.06
	4	3790.5	0.0	3790.5	0.06	0.00	0.06
	5	3795.7	0.0	3795.7	0.06	0.00	0.06
	6	2983.2	0.0	2983.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21178.7	0.0	21178.7	0.32	0.00	0.32

Ai=1.143 Co=0.484

Ai=1.070 Co=0.484

Ai=1.000 Co=0.484

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1565.8	0.0	1565.8	0.24	0.00	0.24
	B	1698.0	0.0	1698.0	0.26	0.00	0.26
	C	1020.0	0.0	1020.0	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4283.8	0.0	4283.8	0.65	0.00	0.65
11F	A	2386.7	0.0	2386.7	0.20	0.00	0.20
	B	2503.8	0.0	2503.8	0.21	0.00	0.21
	C	1416.5	0.0	1416.5	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6307.0	0.0	6307.0	0.54	0.00	0.54
10F	A	2977.8	0.0	2977.8	0.18	0.00	0.18
	B	3041.9	0.0	3041.9	0.18	0.00	0.18
	C	2007.1	0.0	2007.1	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8026.9	0.0	8026.9	0.47	0.00	0.47
9F	A	3627.3	0.0	3627.3	0.16	0.00	0.16
	B	3874.5	0.0	3874.5	0.17	0.00	0.17
	C	2058.8	0.0	2058.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.660 Co=0.369

Ai=2.183 Co=0.369

Ai=1.926 Co=0.369

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9560.6	0.0	9560.6	0.43	0.00	0.43
8F	A	4174.0	0.0	4174.0	0.15	0.00	0.15
	B	4130.4	0.0	4130.4	0.15	0.00	0.15
	C	2611.4	0.0	2611.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10915.9	0.0	10915.9	0.39	0.00	0.39
7F	A	4682.7	0.0	4682.7	0.14	0.00	0.14
	B	4649.0	0.0	4649.0	0.14	0.00	0.14
	C	2769.2	0.0	2769.2	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12100.8	0.0	12100.8	0.37	0.00	0.37
6F	A	5248.6	0.0	5248.6	0.14	0.00	0.14
	B	5278.6	0.0	5278.6	0.14	0.00	0.14
	C	2609.2	0.0	2609.2	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13136.4	0.0	13136.4	0.34	0.00	0.34
5F	A	5607.2	0.0	5607.2	0.13	0.00	0.13
	B	5577.3	0.0	5577.3	0.13	0.00	0.13
	C	2836.0	0.0	2836.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.5	0.0	14020.5	0.32	0.00	0.32
4F	A	5965.3	0.0	5965.3	0.12	0.00	0.12
	B	6042.4	0.0	6042.4	0.12	0.00	0.12
	C	2751.0	0.0	2751.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14758.7	0.0	14758.7	0.30	0.00	0.30
3F	A	6118.1	0.0	6118.1	0.11	0.00	0.11
	B	6028.5	0.0	6028.5	0.11	0.00	0.11
	C	3213.6	0.0	3213.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.746 Co=0.369

Ai=1.607 Co=0.369

Ai=1.492 Co=0.369

Ai=1.392 Co=0.369

Ai=1.302 Co=0.369

Ai=1.220 Co=0.369

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	合計	15360.1	0.0	15360.1	0.28	0.00	0.28
2F	A	6370.4	0.0	6370.4	0.11	0.00	0.11
	B	6484.7	0.0	6484.7	0.11	0.00	0.11
	C	2968.4	0.0	2968.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15823.5	0.0	15823.5	0.26	0.00	0.26
1F	A	6337.2	0.0	6337.2	0.10	0.00	0.10
	B	6203.2	0.0	6203.2	0.09	0.00	0.09
	C	3607.6	0.0	3607.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16148.0	0.0	16148.0	0.25	0.00	0.25

Ai=1.143 Co=0.369

Ai=1.070 Co=0.369

Ai=1.000 Co=0.369

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1566.4	0.0	1566.4	0.24	0.00	0.24
	B	1696.8	0.0	1696.8	0.26	0.00	0.26
	C	1020.6	0.0	1020.6	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4283.7	0.0	4283.7	0.65	0.00	0.65
11F	A	2387.8	0.0	2387.8	0.20	0.00	0.20
	B	2508.6	0.0	2508.6	0.21	0.00	0.21
	C	1410.4	0.0	1410.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6306.8	0.0	6306.8	0.54	0.00	0.54
10F	A	2981.0	0.0	2981.0	0.18	0.00	0.18
	B	3053.8	0.0	3053.8	0.18	0.00	0.18
	C	1991.9	0.0	1991.9	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8026.6	0.0	8026.6	0.47	0.00	0.47
9F	A	3626.0	0.0	3626.0	0.16	0.00	0.16
	B	3884.8	0.0	3884.8	0.17	0.00	0.17
	C	2049.6	0.0	2049.6	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9560.3	0.0	9560.3	0.43	0.00	0.43

Ai=2.660 Co=0.369

Ai=2.183 Co=0.369

Ai=1.926 Co=0.369

Ai=1.746 Co=0.369

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	4166.6	0.0	4166.6	0.15	0.00	0.15
	B	4133.9	0.0	4133.9	0.15	0.00	0.15
	C	2615.0	0.0	2615.0	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10915.6	0.0	10915.6	0.39	0.00	0.39
7F	A	4673.0	0.0	4673.0	0.14	0.00	0.14
	B	4652.3	0.0	4652.3	0.14	0.00	0.14
	C	2775.2	0.0	2775.2	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12100.4	0.0	12100.4	0.37	0.00	0.37
6F	A	5236.7	0.0	5236.7	0.14	0.00	0.14
	B	5285.3	0.0	5285.3	0.14	0.00	0.14
	C	2614.0	0.0	2614.0	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13136.0	0.0	13136.0	0.34	0.00	0.34
5F	A	5597.9	0.0	5597.9	0.13	0.00	0.13
	B	5581.7	0.0	5581.7	0.13	0.00	0.13
	C	2840.6	0.0	2840.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.1	0.0	14020.1	0.32	0.00	0.32
4F	A	5957.0	0.0	5957.0	0.12	0.00	0.12
	B	6046.0	0.0	6046.0	0.12	0.00	0.12
	C	2755.3	0.0	2755.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14758.3	0.0	14758.3	0.30	0.00	0.30
3F	A	6110.8	0.0	6110.8	0.11	0.00	0.11
	B	6032.1	0.0	6032.1	0.11	0.00	0.11
	C	3216.8	0.0	3216.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15359.7	0.0	15359.7	0.28	0.00	0.28
2F	A	6365.9	0.0	6365.9	0.11	0.00	0.11
	B	6485.4	0.0	6485.4	0.11	0.00	0.11
	C	2971.7	0.0	2971.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.607 Co=0.369

Ai=1.492 Co=0.369

Ai=1.392 Co=0.369

Ai=1.302 Co=0.369

Ai=1.220 Co=0.369

Ai=1.143 Co=0.369

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15823.0	0.0	15823.0	0.26	0.00	0.26
1F	A	6335.6	0.0	6335.6	0.10	0.00	0.10
	B	6204.6	0.0	6204.6	0.09	0.00	0.09
	C	3607.3	0.0	3607.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16147.5	0.0	16147.5	0.25	0.00	0.25

Ai=1.070 Co=0.369

Ai=1.000 Co=0.369

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	793.9	0.0	793.9	0.12	0.00	0.12
	2	965.0	0.0	965.0	0.15	0.00	0.15
	3	964.8	0.0	964.8	0.15	0.00	0.15
	4	960.7	0.0	960.7	0.15	0.00	0.15
	5	962.4	0.0	962.4	0.15	0.00	0.15
	6	791.9	0.0	791.9	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5438.6	0.0	5438.6	0.83	0.00	0.83
11F	1	1163.9	0.0	1163.9	0.10	0.00	0.10
	2	1429.0	0.0	1429.0	0.12	0.00	0.12
	3	1429.7	0.0	1429.7	0.12	0.00	0.12
	4	1417.1	0.0	1417.1	0.12	0.00	0.12
	5	1409.6	0.0	1409.6	0.12	0.00	0.12
	6	1157.8	0.0	1157.8	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8007.1	0.0	8007.1	0.68	0.00	0.68
10F	1	1370.9	0.0	1370.9	0.08	0.00	0.08
	2	1884.8	0.0	1884.8	0.11	0.00	0.11
	3	1862.1	0.0	1862.1	0.11	0.00	0.11
	4	1853.7	0.0	1853.7	0.11	0.00	0.11
	5	1858.5	0.0	1858.5	0.11	0.00	0.11
	6	1360.7	0.0	1360.7	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10190.7	0.0	10190.7	0.60	0.00	0.60
9F	1	971.0	0.0	971.0	0.04	0.00	0.04
	2	2575.3	0.0	2575.3	0.12	0.00	0.12
	3	2555.4	0.0	2555.4	0.11	0.00	0.11
	4	2538.1	0.0	2538.1	0.11	0.00	0.11
	5	2533.9	0.0	2533.9	0.11	0.00	0.11
	6	964.2	0.0	964.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12137.9	0.0	12137.9	0.54	0.00	0.54
8F	1	1298.3	0.0	1298.3	0.05	0.00	0.05
	2	2829.3	0.0	2829.3	0.10	0.00	0.10
	3	2830.6	0.0	2830.6	0.10	0.00	0.10
	4	2812.3	0.0	2812.3	0.10	0.00	0.10
	5	2801.4	0.0	2801.4	0.10	0.00	0.10
	6	1286.7	0.0	1286.7	0.05	0.00	0.05

Ai=2.660 Co=0.468

Ai=2.183 Co=0.468

Ai=1.926 Co=0.468

Ai=1.746 Co=0.468

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13858.5	0.0	13858.5	0.50	0.00	0.50
7F	1	1548.8	0.0	1548.8	0.05	0.00	0.05
	2	3080.0	0.0	3080.0	0.09	0.00	0.09
	3	3074.2	0.0	3074.2	0.09	0.00	0.09
	4	3060.3	0.0	3060.3	0.09	0.00	0.09
	5	3056.8	0.0	3056.8	0.09	0.00	0.09
	6	1542.8	0.0	1542.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15362.8	0.0	15362.8	0.47	0.00	0.47
6F	1	1849.4	0.0	1849.4	0.05	0.00	0.05
	2	3238.7	0.0	3238.7	0.08	0.00	0.08
	3	3261.3	0.0	3261.3	0.08	0.00	0.08
	4	3247.8	0.0	3247.8	0.08	0.00	0.08
	5	3230.8	0.0	3230.8	0.08	0.00	0.08
	6	1849.5	0.0	1849.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16677.5	0.0	16677.5	0.43	0.00	0.43
5F	1	2047.1	0.0	2047.1	0.05	0.00	0.05
	2	3428.1	0.0	3428.1	0.08	0.00	0.08
	3	3434.7	0.0	3434.7	0.08	0.00	0.08
	4	3423.9	0.0	3423.9	0.08	0.00	0.08
	5	3415.5	0.0	3415.5	0.08	0.00	0.08
	6	2050.7	0.0	2050.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17800.0	0.0	17800.0	0.41	0.00	0.41
4F	1	2170.7	0.0	2170.7	0.04	0.00	0.04
	2	3614.3	0.0	3614.3	0.07	0.00	0.07
	3	3590.4	0.0	3590.4	0.07	0.00	0.07
	4	3588.6	0.0	3588.6	0.07	0.00	0.07
	5	3611.9	0.0	3611.9	0.07	0.00	0.07
	6	2161.5	0.0	2161.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.3	0.0	18737.3	0.38	0.00	0.38
3F	1	1989.4	0.0	1989.4	0.04	0.00	0.04
	2	3874.4	0.0	3874.4	0.07	0.00	0.07
	3	3894.7	0.0	3894.7	0.07	0.00	0.07
	4	3881.8	0.0	3881.8	0.07	0.00	0.07
	5	3862.3	0.0	3862.3	0.07	0.00	0.07
	6	1998.3	0.0	1998.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19500.8	0.0	19500.8	0.36	0.00	0.36
2F	1	2080.3	0.0	2080.3	0.03	0.00	0.03
	2	3996.1	0.0	3996.1	0.07	0.00	0.07
	3	3978.3	0.0	3978.3	0.07	0.00	0.07
	4	3983.1	0.0	3983.1	0.07	0.00	0.07
	5	3992.6	0.0	3992.6	0.07	0.00	0.07
	6	2058.6	0.0	2058.6	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20089.0	0.0	20089.0	0.33	0.00	0.33
1F	1	2871.2	0.0	2871.2	0.04	0.00	0.04

Ai=1.607 Co=0.468

Ai=1.492 Co=0.468

Ai=1.392 Co=0.468

Ai=1.302 Co=0.468

Ai=1.220 Co=0.468

Ai=1.143 Co=0.468

Ai=1.070 Co=0.468

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	3710.8	0.0	3710.8	0.06	0.00	0.06
	3	3677.2	0.0	3677.2	0.06	0.00	0.06
	4	3685.0	0.0	3685.0	0.06	0.00	0.06
	5	3718.4	0.0	3718.4	0.06	0.00	0.06
	6	2838.5	0.0	2838.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20501.0	0.0	20501.0	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.468

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	785.4	0.0	785.4	0.12	0.00	0.12
	2	974.5	0.0	974.5	0.15	0.00	0.15
	3	970.0	0.0	970.0	0.15	0.00	0.15
	4	964.0	0.0	964.0	0.15	0.00	0.15
	5	970.0	0.0	970.0	0.15	0.00	0.15
	6	784.7	0.0	784.7	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5448.7	0.0	5448.7	0.83	0.00	0.83
11F	1	1186.7	0.0	1186.7	0.10	0.00	0.10
	2	1414.7	0.0	1414.7	0.12	0.00	0.12
	3	1438.1	0.0	1438.1	0.12	0.00	0.12
	4	1414.4	0.0	1414.4	0.12	0.00	0.12
	5	1386.9	0.0	1386.9	0.12	0.00	0.12
	6	1181.1	0.0	1181.1	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8021.9	0.0	8021.9	0.68	0.00	0.68
10F	1	1366.8	0.0	1366.8	0.08	0.00	0.08
	2	1879.4	0.0	1879.4	0.11	0.00	0.11
	3	1899.3	0.0	1899.3	0.11	0.00	0.11
	4	1869.2	0.0	1869.2	0.11	0.00	0.11
	5	1840.7	0.0	1840.7	0.11	0.00	0.11
	6	1354.1	0.0	1354.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10209.5	0.0	10209.5	0.60	0.00	0.60
9F	1	1020.0	0.0	1020.0	0.05	0.00	0.05
	2	2555.0	0.0	2555.0	0.11	0.00	0.11
	3	2545.7	0.0	2545.7	0.11	0.00	0.11
	4	2528.7	0.0	2528.7	0.11	0.00	0.11
	5	2504.5	0.0	2504.5	0.11	0.00	0.11
	6	1006.3	0.0	1006.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12160.3	0.0	12160.3	0.55	0.00	0.55
8F	1	1368.6	0.0	1368.6	0.05	0.00	0.05
	2	2805.6	0.0	2805.6	0.10	0.00	0.10
	3	2786.3	0.0	2786.3	0.10	0.00	0.10
	4	2792.4	0.0	2792.4	0.10	0.00	0.10
	5	2780.5	0.0	2780.5	0.10	0.00	0.10
	6	1350.6	0.0	1350.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13884.0	0.0	13884.0	0.50	0.00	0.50
7F	1	1565.0	0.0	1565.0	0.05	0.00	0.05
	2	3073.9	0.0	3073.9	0.09	0.00	0.09

Ai=2.660 Co=0.469

Ai=2.183 Co=0.469

Ai=1.926 Co=0.469

Ai=1.746 Co=0.469

Ai=1.607 Co=0.469

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	3	3061.7	0.0	3061.7	0.09	0.00	0.09
	4	3068.5	0.0	3068.5	0.09	0.00	0.09
	5	3077.3	0.0	3077.3	0.09	0.00	0.09
	6	1544.7	0.0	1544.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15391.1	0.0	15391.1	0.47	0.00	0.47
6F	1	1884.8	0.0	1884.8	0.05	0.00	0.05
	2	3233.5	0.0	3233.5	0.08	0.00	0.08
	3	3228.9	0.0	3228.9	0.08	0.00	0.08
	4	3242.0	0.0	3242.0	0.08	0.00	0.08
	5	3246.3	0.0	3246.3	0.08	0.00	0.08
	6	1872.8	0.0	1872.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16708.3	0.0	16708.3	0.44	0.00	0.44
5F	1	2084.5	0.0	2084.5	0.05	0.00	0.05
	2	3416.7	0.0	3416.7	0.08	0.00	0.08
	3	3409.3	0.0	3409.3	0.08	0.00	0.08
	4	3417.6	0.0	3417.6	0.08	0.00	0.08
	5	3423.2	0.0	3423.2	0.08	0.00	0.08
	6	2081.7	0.0	2081.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17832.9	0.0	17832.9	0.41	0.00	0.41
4F	1	2165.0	0.0	2165.0	0.04	0.00	0.04
	2	3622.1	0.0	3622.1	0.07	0.00	0.07
	3	3595.8	0.0	3595.8	0.07	0.00	0.07
	4	3606.8	0.0	3606.8	0.07	0.00	0.07
	5	3629.1	0.0	3629.1	0.07	0.00	0.07
	6	2153.0	0.0	2153.0	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18771.8	0.0	18771.8	0.38	0.00	0.38
3F	1	2003.6	0.0	2003.6	0.04	0.00	0.04
	2	3873.1	0.0	3873.1	0.07	0.00	0.07
	3	3884.8	0.0	3884.8	0.07	0.00	0.07
	4	3890.8	0.0	3890.8	0.07	0.00	0.07
	5	3879.4	0.0	3879.4	0.07	0.00	0.07
	6	2004.9	0.0	2004.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19536.7	0.0	19536.7	0.36	0.00	0.36
2F	1	2130.6	0.0	2130.6	0.04	0.00	0.04
	2	3988.9	0.0	3988.9	0.07	0.00	0.07
	3	3953.7	0.0	3953.7	0.07	0.00	0.07
	4	3961.4	0.0	3961.4	0.07	0.00	0.07
	5	3988.4	0.0	3988.4	0.07	0.00	0.07
	6	2103.0	0.0	2103.0	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
1F	合計	20126.1	0.0	20126.1	0.33	0.00	0.33
	1	2779.1	0.0	2779.1	0.04	0.00	0.04
	2	3770.5	0.0	3770.5	0.06	0.00	0.06
	3	3755.3	0.0	3755.3	0.06	0.00	0.06
	4	3741.5	0.0	3741.5	0.06	0.00	0.06
	5	3743.5	0.0	3743.5	0.06	0.00	0.06
	6	2748.6	0.0	2748.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.492 Co=0.469

Ai=1.392 Co=0.469

Ai=1.302 Co=0.469

Ai=1.220 Co=0.469

Ai=1.143 Co=0.469

Ai=1.070 Co=0.469

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20538.5	0.0	20538.5	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.469

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4471.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4471.55		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	6583.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6583.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8378.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8378.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9979.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9979.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11394.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11394.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	12631.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12631.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	13711.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13711.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14634.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14634.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	15405.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15405.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	16033.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16033.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	16516.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16516.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	16855.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16855.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4471.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4471.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	6583.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6583.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	8378.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8378.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	9979.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9979.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11394.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11394.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	12630.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12630.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	13711.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13711.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14634.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14634.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	15405.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15405.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	16032.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16032.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	16516.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16516.63		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	16855.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16855.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5635.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5635.59		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8297.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8297.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10559.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10559.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	12577.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12577.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14360.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14360.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15919.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15919.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17281.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17281.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18444.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18444.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19415.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19415.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20207.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20207.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20816.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20816.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21243.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21243.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5618.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5618.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8271.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8271.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10527.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10527.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12539.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12539.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14316.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14316.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15870.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15870.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	17228.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17228.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18388.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18388.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19356.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19356.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20145.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20145.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20753.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20753.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21178.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21178.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	1.774	6551.0	11618.5	1.000	1.000	1.000	0.25	2904.6
11F	1.455	11753.8	17105.5	1.000	1.000	1.000	0.25	4276.4
10F	1.284	16956.6	21770.2	1.000	1.000	1.000	0.25	5442.6
9F	1.164	22275.0	25930.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6482.5
8F	1.071	27635.8	29605.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7401.4
7F	0.995	32996.6	32819.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8204.8
6F	0.928	38404.5	35628.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8907.0
5F	0.868	43814.8	38026.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9506.5
4F	0.813	49225.0	40028.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10007.0
3F	0.762	54683.6	41659.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10414.8
2F	0.713	60178.5	42916.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10729.0
1F	0.667	65694.2	43796.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10949.0

X方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	1.774	6551.0	11618.5	1.000	1.000	1.000	0.25	2904.6
11F	1.455	11753.8	17105.5	1.000	1.000	1.000	0.25	4276.4
10F	1.284	16956.6	21770.2	1.000	1.000	1.000	0.25	5442.6
9F	1.164	22275.0	25930.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6482.5
8F	1.071	27635.8	29605.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7401.4
7F	0.995	32996.6	32819.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8204.8
6F	0.928	38404.5	35628.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8907.0
5F	0.868	43814.8	38026.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9506.5
4F	0.813	49225.0	40028.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10007.0
3F	0.762	54683.6	41659.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10414.8
2F	0.713	60178.5	42916.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10729.0
1F	0.667	65694.2	43796.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10949.0

Y 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.774	6551.0	11618.5	1.000	1.000	1.000	0.25	2904.6
11F	1.455	11753.8	17105.5	1.000	1.000	1.000	0.25	4276.4
10F	1.284	16956.6	21770.2	1.000	1.000	1.000	0.25	5442.6
9F	1.164	22275.0	25930.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6482.5
8F	1.071	27635.8	29605.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7401.4
7F	0.995	32996.6	32819.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8204.8
6F	0.928	38404.5	35628.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8907.0
5F	0.868	43814.8	38026.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9506.5
4F	0.813	49225.0	40028.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10007.0
3F	0.762	54683.6	41659.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10414.8
2F	0.713	60178.5	42916.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10729.0
1F	0.667	65694.2	43796.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10949.0

Y 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.774	6551.0	11618.5	1.000	1.000	1.000	0.25	2904.6
11F	1.455	11753.8	17105.5	1.000	1.000	1.000	0.25	4276.4
10F	1.284	16956.6	21770.2	1.000	1.000	1.000	0.25	5442.6
9F	1.164	22275.0	25930.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6482.5
8F	1.071	27635.8	29605.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7401.4
7F	0.995	32996.6	32819.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8204.8
6F	0.928	38404.5	35628.1	1.000	1.000	1.000	0.25	8907.0
5F	0.868	43814.8	38026.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9506.5
4F	0.813	49225.0	40028.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10007.0
3F	0.762	54683.6	41659.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10414.8
2F	0.713	60178.5	42916.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10729.0
1F	0.667	65694.2	43796.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10949.0

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	3627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10915.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5607.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6042.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2968.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	2980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8026.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3625.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	4672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	5236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2840.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2755.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	964.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2830.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3881.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2080.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3996.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	3978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20089.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	969.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1899.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2805.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	3	2786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3073.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3061.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2084.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2081.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3890.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3770.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11618.5	1.000	0.25	2904.6		4283.8	1.47
11F	17105.5	1.000	0.25	4276.4		6307.0	1.47
10F	21770.2	1.000	0.25	5442.6		8026.9	1.47
9F	25930.0	1.000	0.25	6482.5		9560.6	1.47
8F	29605.8	1.000	0.25	7401.4		10915.9	1.47
7F	32819.4	1.000	0.25	8204.8		12100.8	1.47
6F	35628.1	1.000	0.25	8907.0		13136.4	1.47
5F	38026.0	1.000	0.25	9506.5		14020.5	1.47
4F	40028.2	1.000	0.25	10007.0		14758.7	1.47
3F	41659.3	1.000	0.25	10414.8		15360.1	1.47
2F	42916.0	1.000	0.25	10729.0		15823.5	1.47
1F	43796.1	1.000	0.25	10949.0		16148.0	1.47

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11618.5	1.000	0.25	2904.6		4283.7	1.47
11F	17105.5	1.000	0.25	4276.4		6306.8	1.47
10F	21770.2	1.000	0.25	5442.6		8026.6	1.47
9F	25930.0	1.000	0.25	6482.5		9560.3	1.47
8F	29605.8	1.000	0.25	7401.4		10915.6	1.47
7F	32819.4	1.000	0.25	8204.8		12100.4	1.47
6F	35628.1	1.000	0.25	8907.0		13136.0	1.47
5F	38026.0	1.000	0.25	9506.5		14020.1	1.47
4F	40028.2	1.000	0.25	10007.0		14758.3	1.47
3F	41659.3	1.000	0.25	10414.8		15359.7	1.47
2F	42916.0	1.000	0.25	10729.0		15823.0	1.47
1F	43796.1	1.000	0.25	10949.0		16147.5	1.47

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11618.5	1.000	0.25	2904.6		5438.6	1.87
11F	17105.5	1.000	0.25	4276.4		8007.1	1.87
10F	21770.2	1.000	0.25	5442.6		10190.7	1.87
9F	25930.0	1.000	0.25	6482.5		12137.9	1.87
8F	29605.8	1.000	0.25	7401.4		13858.5	1.87

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
7F	32819. 4	1. 000	0. 25	8204. 8		15362. 8	1. 87
6F	35628. 1	1. 000	0. 25	8907. 0		16677. 5	1. 87
5F	38026. 0	1. 000	0. 25	9506. 5		17800. 0	1. 87
4F	40028. 2	1. 000	0. 25	10007. 0		18737. 3	1. 87
3F	41659. 3	1. 000	0. 25	10414. 8		19500. 8	1. 87
2F	42916. 0	1. 000	0. 25	10729. 0		20089. 0	1. 87
1F	43796. 1	1. 000	0. 25	10949. 0		20501. 0	1. 87

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11618. 5	1. 000	0. 25	2904. 6		5448. 7	1. 87
11F	17105. 5	1. 000	0. 25	4276. 4		8021. 9	1. 87
10F	21770. 2	1. 000	0. 25	5442. 6		10209. 5	1. 87
9F	25930. 0	1. 000	0. 25	6482. 5		12160. 3	1. 87
8F	29605. 8	1. 000	0. 25	7401. 4		13884. 0	1. 87
7F	32819. 4	1. 000	0. 25	8204. 8		15391. 1	1. 87
6F	35628. 1	1. 000	0. 25	8907. 0		16708. 3	1. 87
5F	38026. 0	1. 000	0. 25	9506. 5		17832. 9	1. 87
4F	40028. 2	1. 000	0. 25	10007. 0		18771. 8	1. 87
3F	41659. 3	1. 000	0. 25	10414. 8		19536. 7	1. 87
2F	42916. 0	1. 000	0. 25	10729. 0		20126. 1	1. 87
1F	43796. 1	1. 000	0. 25	10949. 0		20538. 5	1. 87

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）

保有耐力時

X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

Q ： 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
U ： 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
Δ U ： 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向 （ 正加力 ）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角	
468	13F	4471. 6	113. 5488	1. 6710	1/	239
	12F	6583. 3	111. 8778	2. 6264	1/	152
	11F	8378. 6	109. 2515	3. 7289	1/	109
	10F	9979. 5	105. 5226	5. 1454	1/	78
	9F	11394. 2	100. 3772	8. 0938	1/	49
	8F	12631. 0	92. 2834	11. 0730	1/	36
	7F	13712. 0	81. 2104	13. 2387	1/	30
	6F	14634. 9	67. 9717	15. 1228	1/	26
	5F	15405. 4	52. 8489	16. 0280	1/	25
	4F	16033. 2	36. 8209	15. 3204	1/	26
	3F	16516. 8	21. 5005	13. 0867	1/	31
	2F	16855. 6	8. 4138	8. 4138	1/	53

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
468	13F	4471.5	113.5488	1.6670	1/ 240
	12F	6583.2	111.8819	2.6240	1/ 152
	11F	8378.5	109.2578	3.7300	1/ 109
	10F	9979.4	105.5278	5.1488	1/ 78
	9F	11394.1	100.3790	8.0963	1/ 49
	8F	12630.9	92.2827	11.0746	1/ 36
	7F	13711.8	81.2081	13.2384	1/ 30
	6F	14634.7	67.9697	15.1216	1/ 26
	5F	15405.2	52.8481	16.0267	1/ 25
	4F	16033.0	36.8214	15.3193	1/ 26
	3F	16516.6	21.5020	13.0863	1/ 31
	2F	16855.4	8.4158	8.4158	1/ 53

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
472	13F	5635.6	114.5193	2.6108	1/ 153
	12F	8297.1	111.9085	3.7620	1/ 106
	11F	10559.7	108.1465	4.4841	1/ 90
	10F	12577.4	103.6624	4.5668	1/ 88
	9F	14360.4	99.0956	6.7936	1/ 59
	8F	15919.2	92.3020	10.0635	1/ 40
	7F	17281.5	82.2385	12.8091	1/ 31
	6F	18444.7	69.4294	15.0811	1/ 27
	5F	19415.8	54.3483	16.0163	1/ 25
	4F	20207.0	38.3319	15.2502	1/ 26
	3F	20816.6	23.0817	13.5240	1/ 30
	2F	21243.5	9.5577	9.5577	1/ 47

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
476	13F	5618.4	115.4898	2.6958	1/ 148
	12F	8271.8	112.7940	3.8522	1/ 104
	11F	10527.6	108.9418	4.4901	1/ 90
	10F	12539.1	104.4517	4.5312	1/ 88
	9F	14316.6	99.9205	6.6968	1/ 60
	8F	15870.6	93.2237	9.9004	1/ 41
	7F	17228.9	83.3233	12.6562	1/ 32
	6F	18388.5	70.6671	15.0010	1/ 27
	5F	19356.6	55.6661	16.0237	1/ 25
	4F	20145.4	39.6424	15.4567	1/ 26
	3F	20753.1	24.1858	13.9780	1/ 29
	2F	21178.7	10.2078	10.2078	1/ 44

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
230	13F	4283.8	55.8037	1.5431	1/ 259
	12F	6307.0	54.2606	2.2504	1/ 178
	11F	8026.9	52.0102	2.6847	1/ 151
	10F	9560.6	49.3254	2.6632	1/ 150
	9F	10915.9	46.6623	3.5775	1/ 112
	8F	12100.8	43.0847	4.7417	1/ 85
	7F	13136.4	38.3431	5.7988	1/ 69
	6F	14020.5	32.5443	7.1424	1/ 56
	5F	14758.7	25.4019	8.0056	1/ 50
	4F	15360.1	17.3963	7.7105	1/ 52
	3F	15823.5	9.6858	6.3063	1/ 63

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
230	2F	16148.0	3.3795	3.3795	1/ 132

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
230	13F	4283.7	55.8037	1.5416	1/ 259
	12F	6306.8	54.2621	2.2535	1/ 177
	11F	8026.6	52.0085	2.6898	1/ 151
	10F	9560.3	49.3187	2.6651	1/ 150
	9F	10915.6	46.6536	3.5794	1/ 112
	8F	12100.4	43.0743	4.7422	1/ 85
	7F	13136.0	38.3321	5.7978	1/ 69
	6F	14020.1	32.5343	7.1403	1/ 56
	5F	14758.3	25.3941	8.0030	1/ 50
	4F	15359.7	17.3911	7.7081	1/ 52
	3F	15823.0	9.6830	6.3042	1/ 63
	2F	16147.5	3.3788	3.3788	1/ 132

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
258	13F	5438.6	62.5972	2.4613	1/ 163
	12F	8007.1	60.1359	3.5041	1/ 114
	11F	10190.7	56.6317	4.0093	1/ 101
	10F	12137.9	52.6225	3.5757	1/ 112
	9F	13858.5	49.0468	4.3103	1/ 93
	8F	15362.8	44.7365	5.3180	1/ 76
	7F	16677.6	39.4185	6.3135	1/ 63
	6F	17800.0	33.1050	7.5548	1/ 53
	5F	18737.3	25.5502	8.0341	1/ 50
	4F	19500.8	17.5162	7.3582	1/ 54
	3F	20089.0	10.1579	6.2286	1/ 64
	2F	20501.0	3.9293	3.9293	1/ 113

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
259	13F	5448.7	62.8398	2.4881	1/ 161
	12F	8021.9	60.3518	3.5425	1/ 113
	11F	10209.5	56.8092	4.0091	1/ 101
	10F	12160.3	52.8002	3.6212	1/ 110
	9F	13884.1	49.1790	4.4297	1/ 90
	8F	15391.1	44.7494	5.4366	1/ 74
	7F	16708.3	39.3128	6.4078	1/ 62
	6F	17832.9	32.9050	7.6031	1/ 53
	5F	18771.8	25.3018	8.0138	1/ 50
	4F	19536.7	17.2880	7.3212	1/ 55
	3F	20126.1	9.9669	6.1682	1/ 65
	2F	20538.8	3.7986	3.7986	1/ 117

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 468
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 468
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 472
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 476

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 230
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 230
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 258
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 259

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/17 20:49