BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/18 11:04 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 17
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 30
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 30
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 40
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 40
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 42
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 43

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 43

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 43
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 43
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 44
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 44
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 44
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 44
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 44
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 44
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 44
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 44
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 45

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 45

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 45
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 46
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 46
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 46
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 46

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 46
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 59

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 62

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 62
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 63
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 63
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 72

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 83

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 83
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 83
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 83

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 83

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 83
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 83
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 83

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 84

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 84
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 84
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 84
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 84
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 84
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 84
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 85
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 85

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 86

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 86
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 86
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 86
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 86
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 86
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 87
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 87

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 88

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 88

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 88
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 88
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 98
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 104
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 104

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 116
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 130
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 130
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 136
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 136
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 146
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 158
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 158

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 168

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 168
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 172
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 200
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 239
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 239
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 253

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 255

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 255
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 255
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 304
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 327
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 327
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 329
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 330
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 330
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 331
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 331
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 332
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 332

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 344

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 344
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 344
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 345
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 355
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 364
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 368
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 368
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 380
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 392
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 392
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 421
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 441

§３．保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 446

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 446

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 446**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 446
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 446

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 448**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 448**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 448
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 450**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 450
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 469
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 488**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 488
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 507**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 526**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 526

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 545**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 545**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 545
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 547**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 547
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 566
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 585**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 604**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 604

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 623**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 623**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 623
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 675
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 701
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 738**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 738
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 743**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 758**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 758
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 777
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 784**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 800**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 803**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 804**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 804
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 812
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 813
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 813
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 816

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 817**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 817**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 817
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 817
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 817
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 817
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 817

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　12階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	48.000 m		建物高さ	48.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造	主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	12 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		48.000 m
軒の高さ		48.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
12F	400.0	400.0
11F	400.0	400.0
10F	400.0	402.5
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	405.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	400.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	460.0

層名	標準はりせい (cm)
13F	65.0
12F	65.0
11F	65.0
10F	70.0
9F	70.0
8F	70.0
7F	80.0
6F	80.0
5F	80.0
4F	80.0
3F	80.0
2F	80.0
1F	200.0

層名	標準レベル (cm)
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	2000.0	2000.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要


構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	13F


I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う


I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

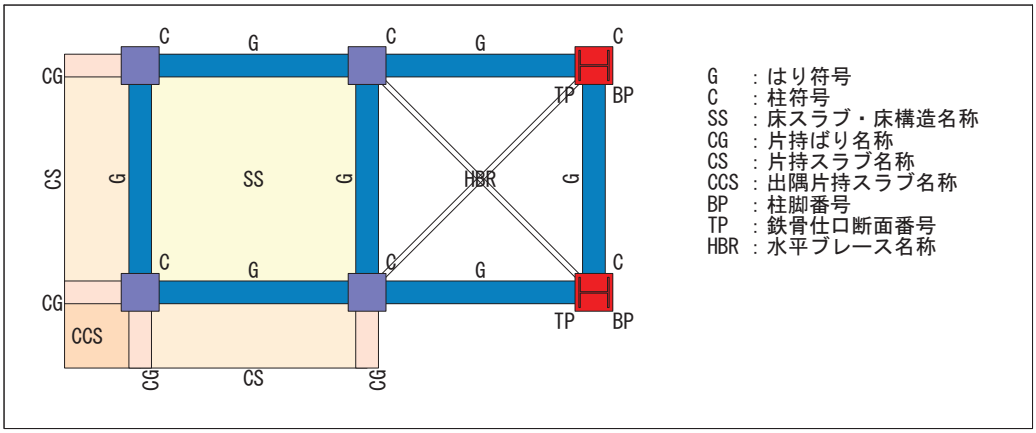


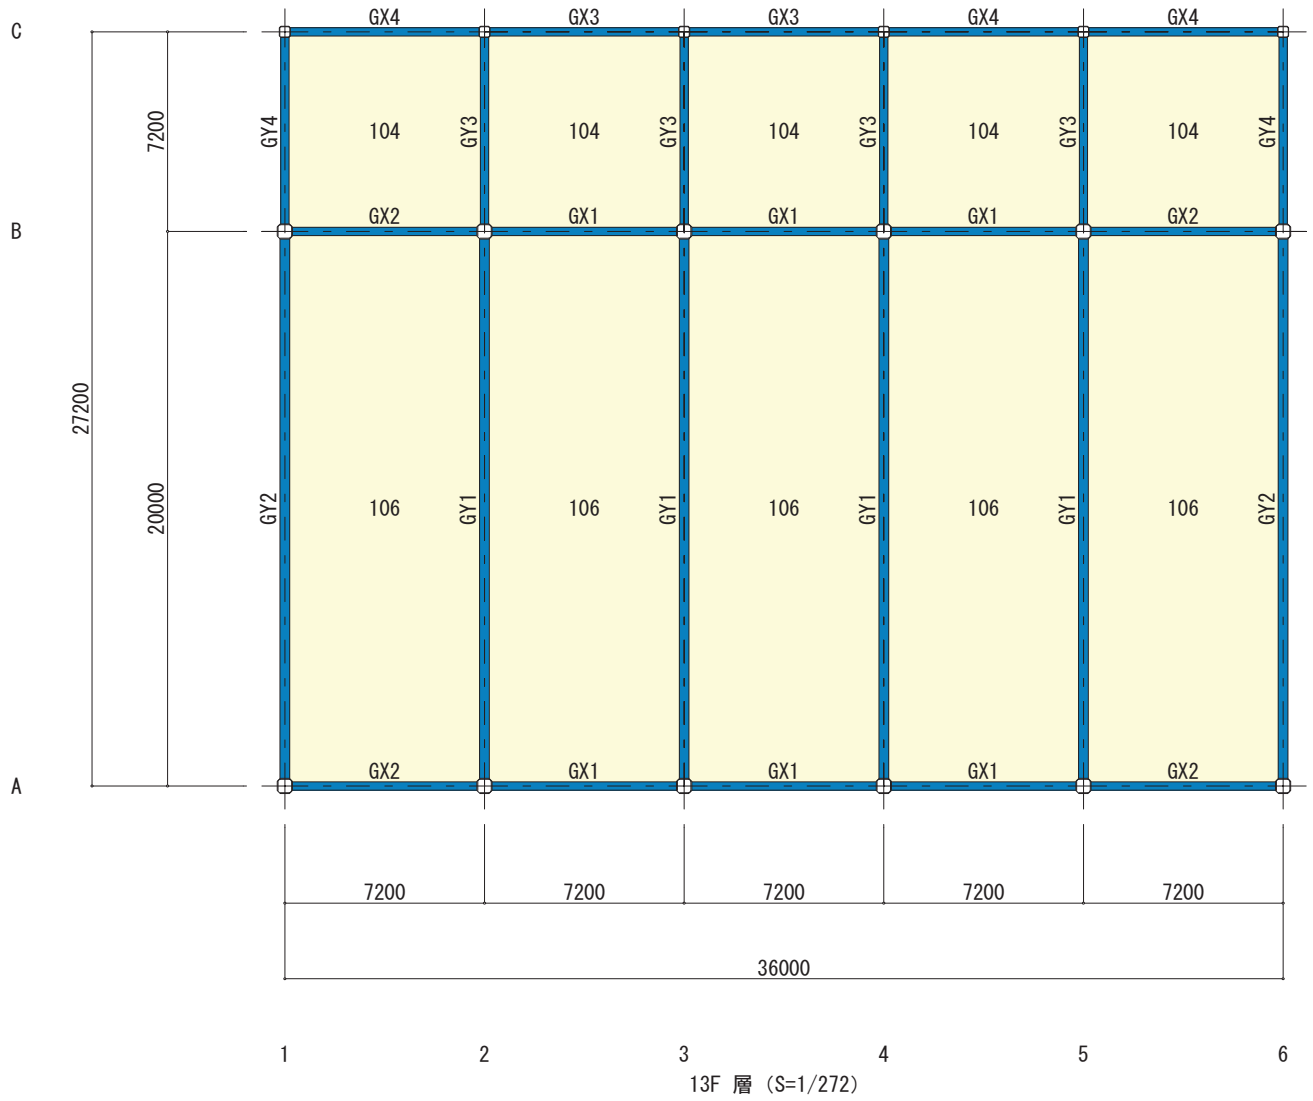
C
B
A
27200
7200
20000
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
104
106
7200
36000
1
2
3
4
5
6


13F 層 (S=1/272)

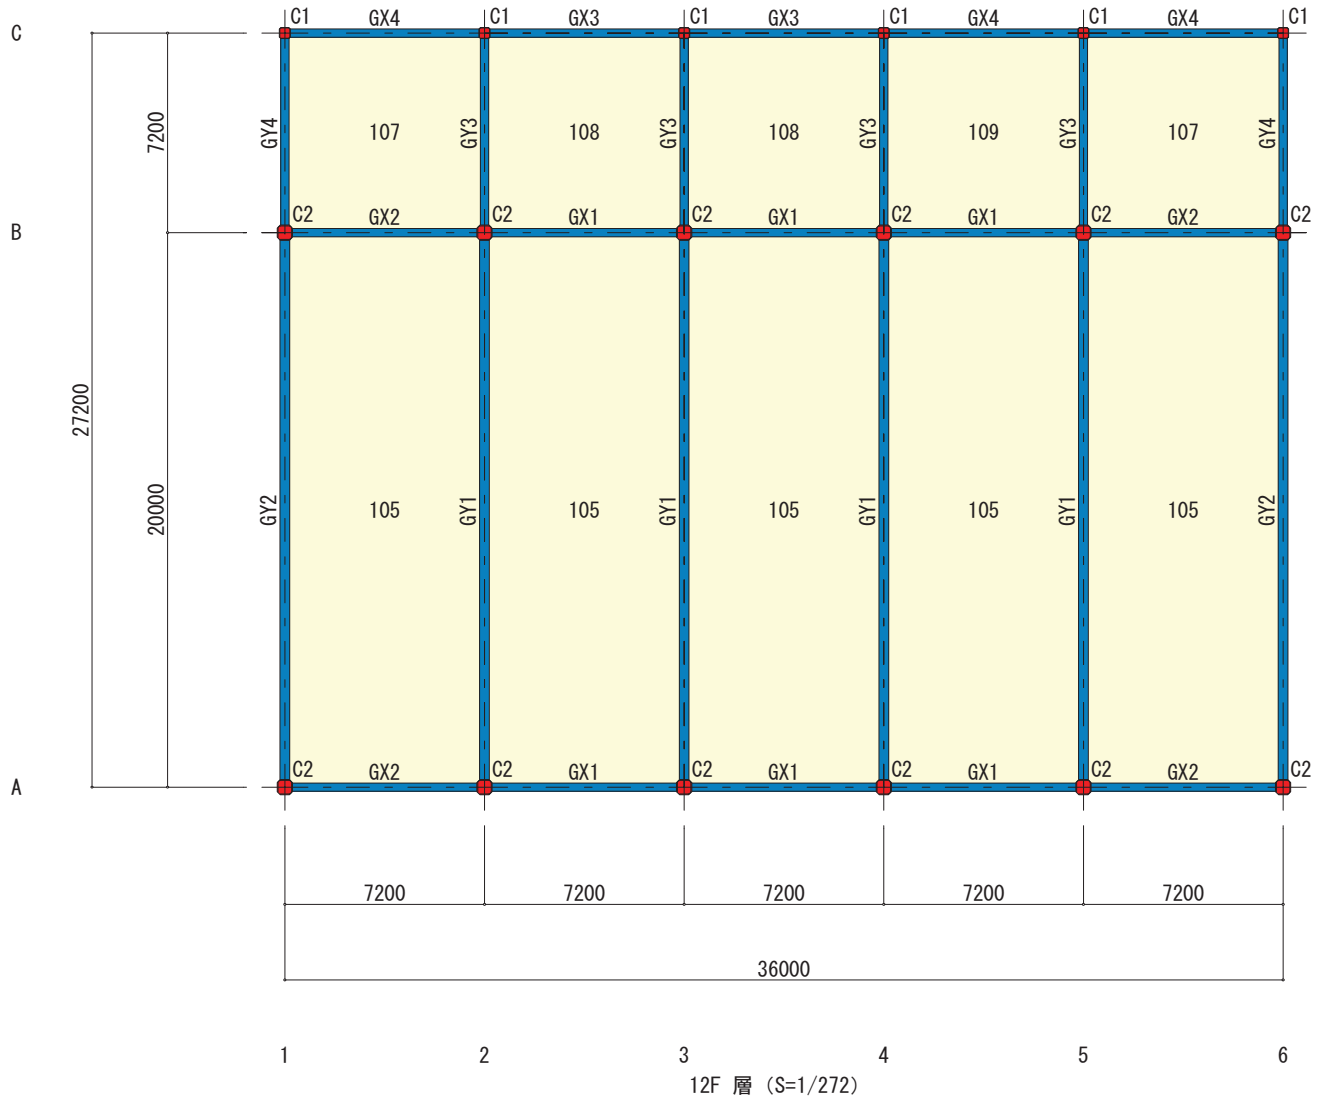
C
B
A
27200
7200
20000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

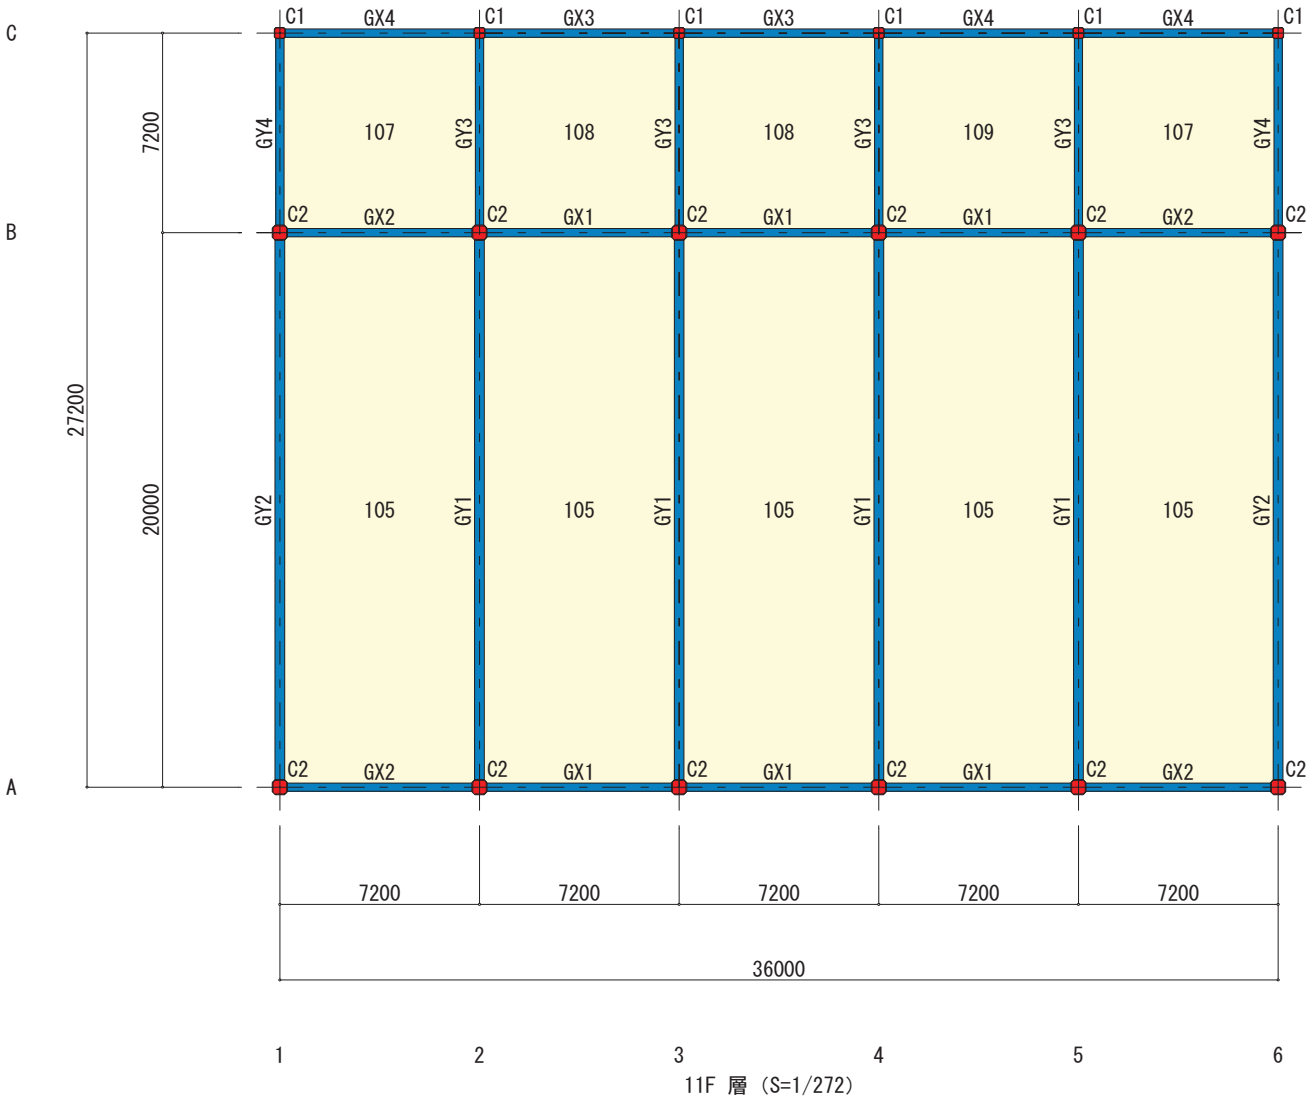
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
7200
36000


11F 層 (S=1/272)

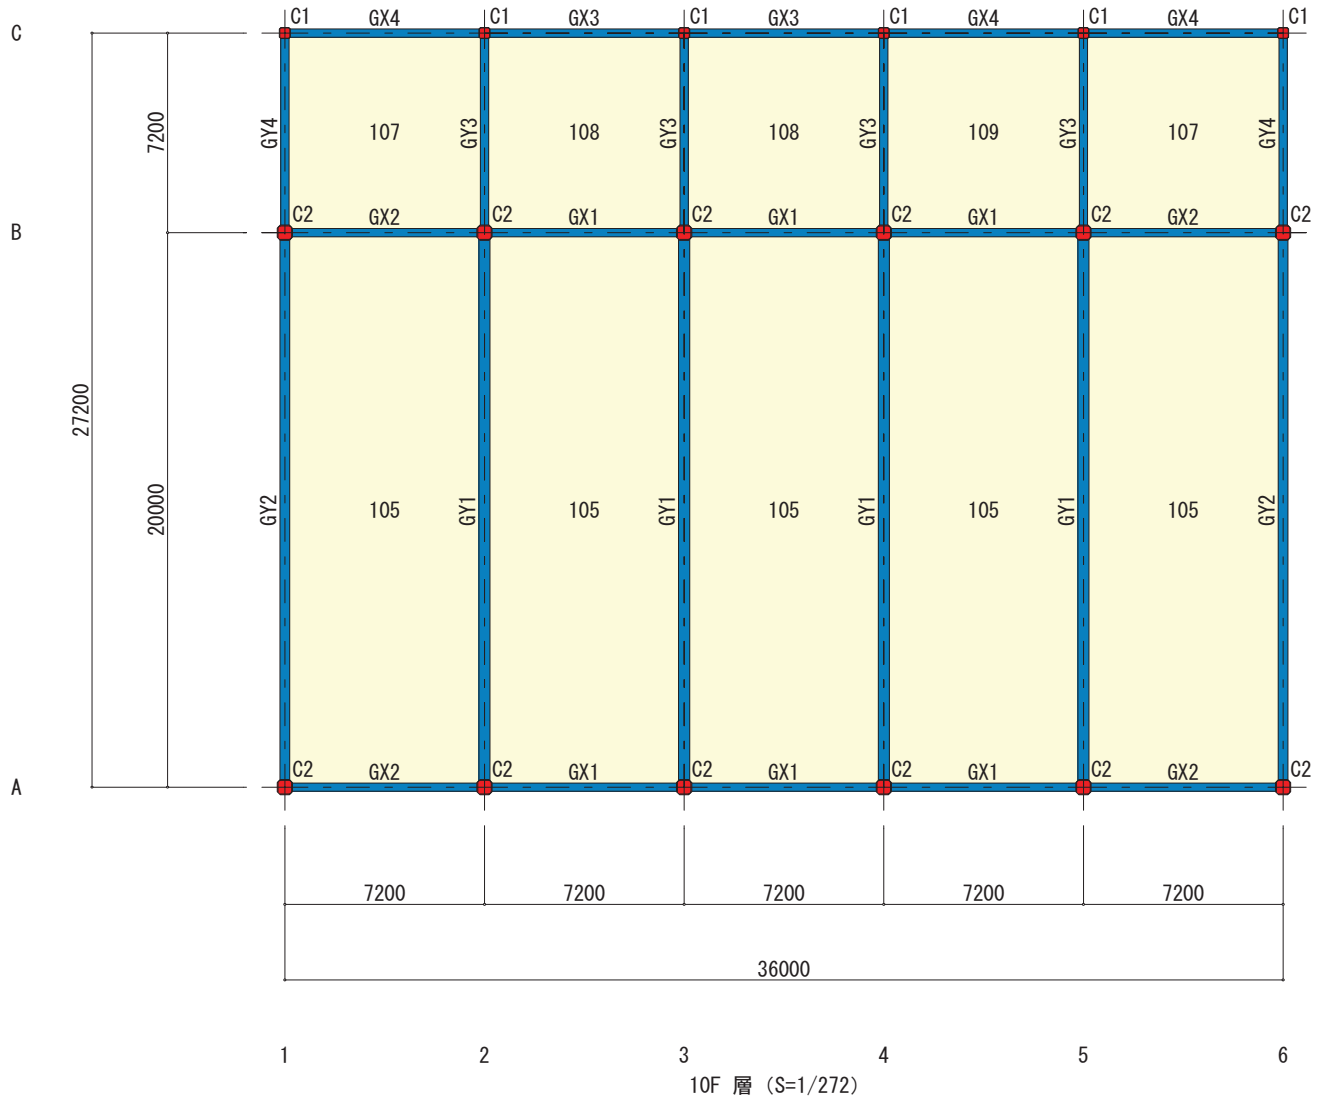
C
B
A
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

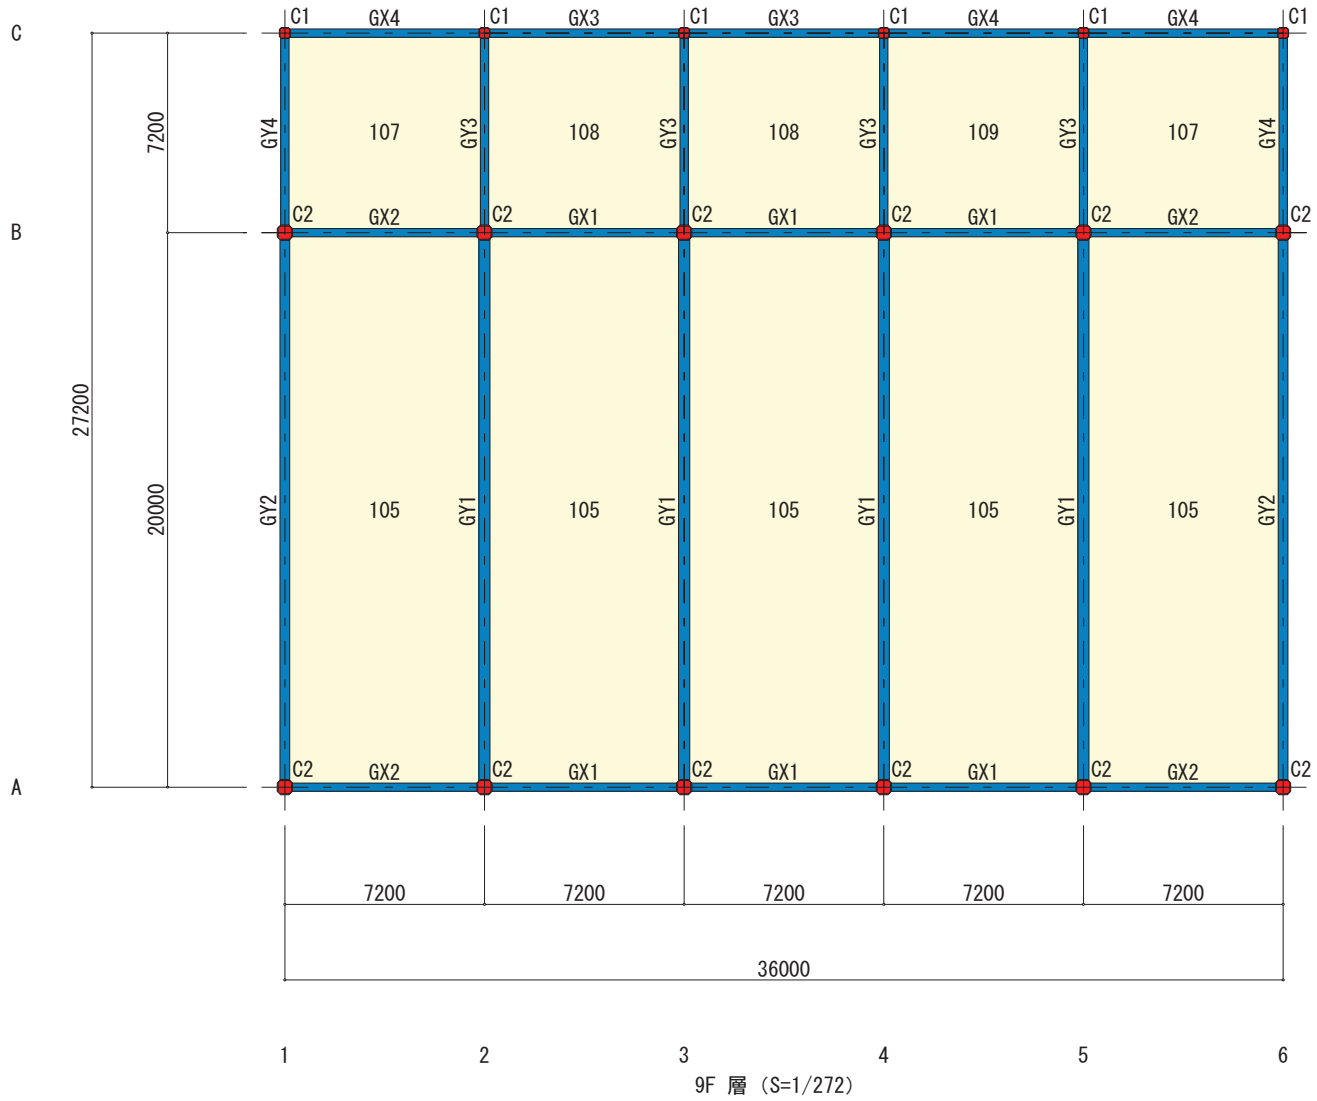
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


9F 層 (S=1/272)

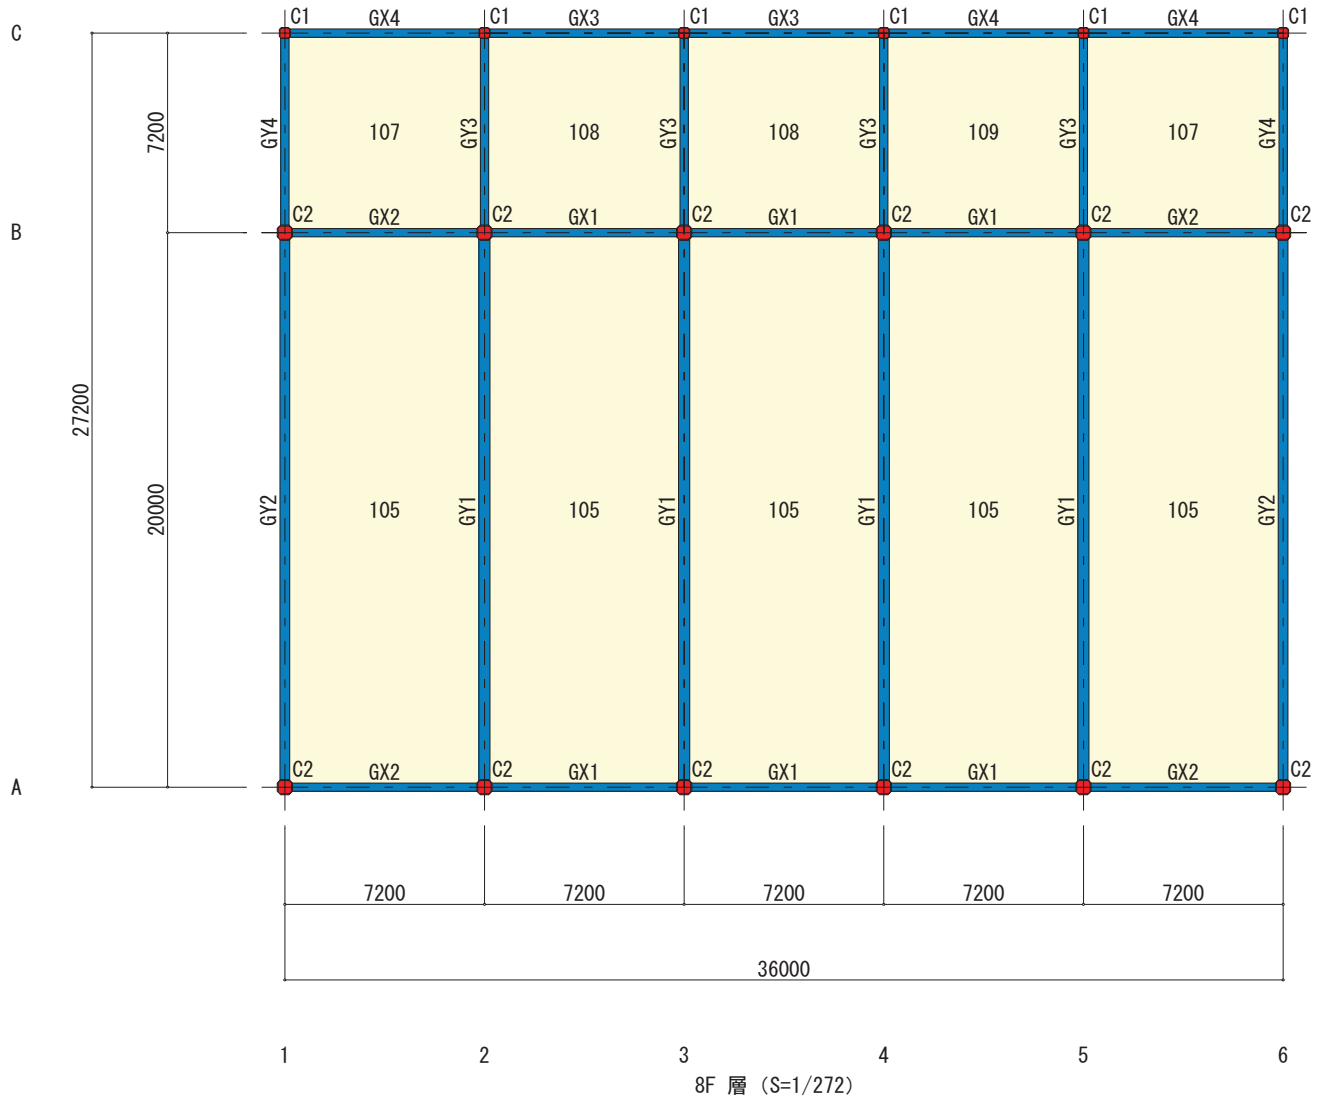
C
B
A
27200
7200
20000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

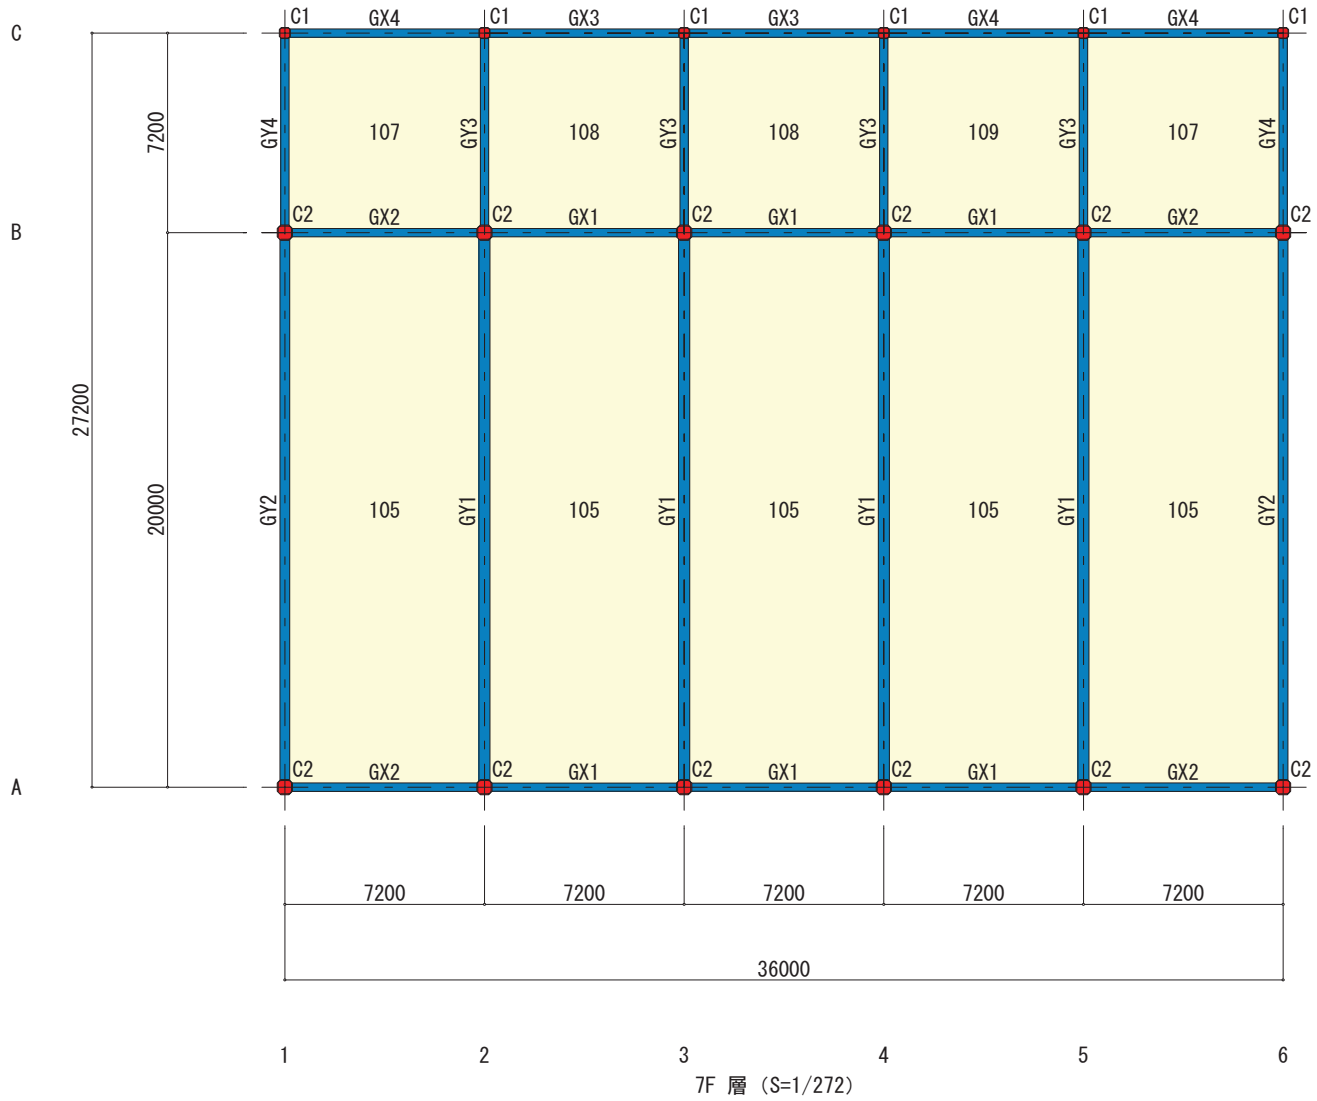
C
B
A
27200
7200
20000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

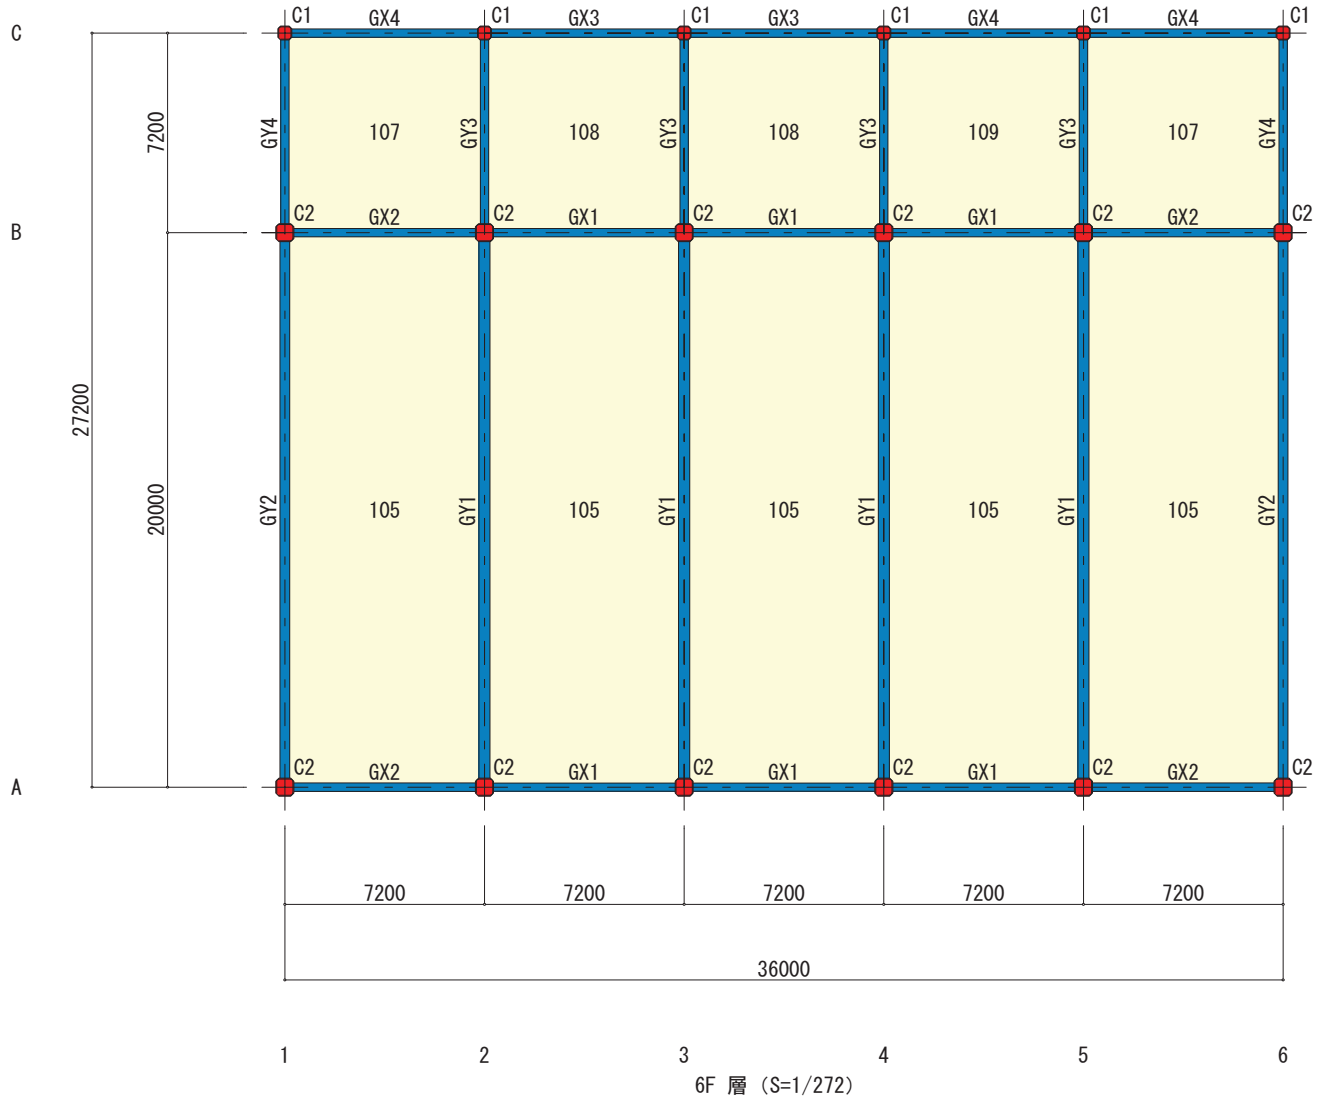
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


6F 層 (S=1/272)

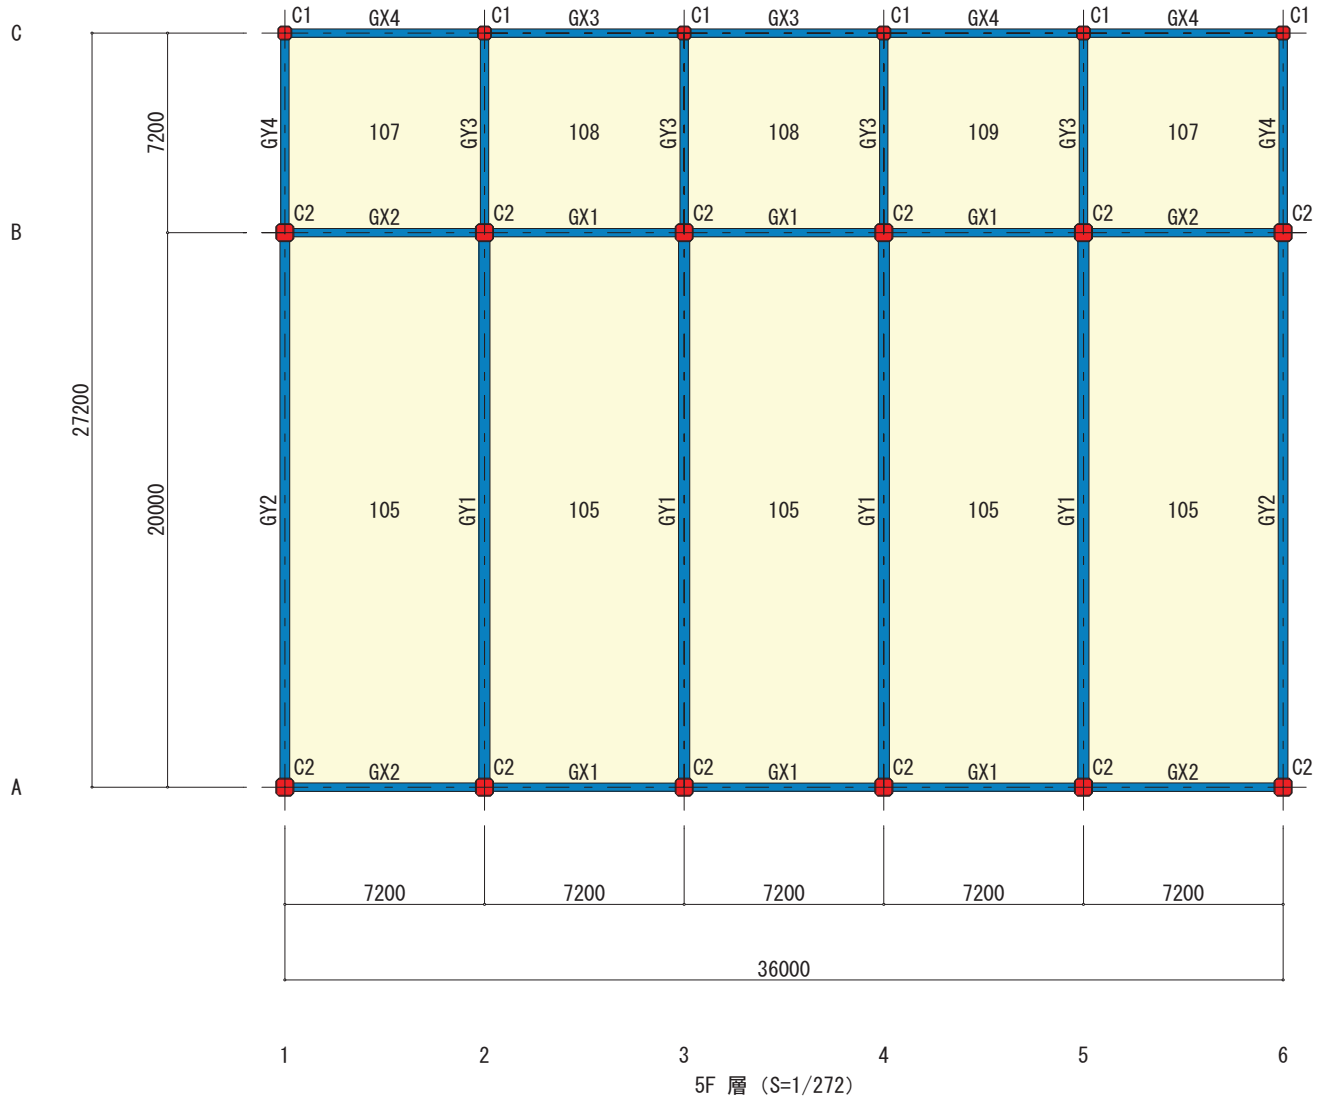
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


5F 層 (S=1/272)

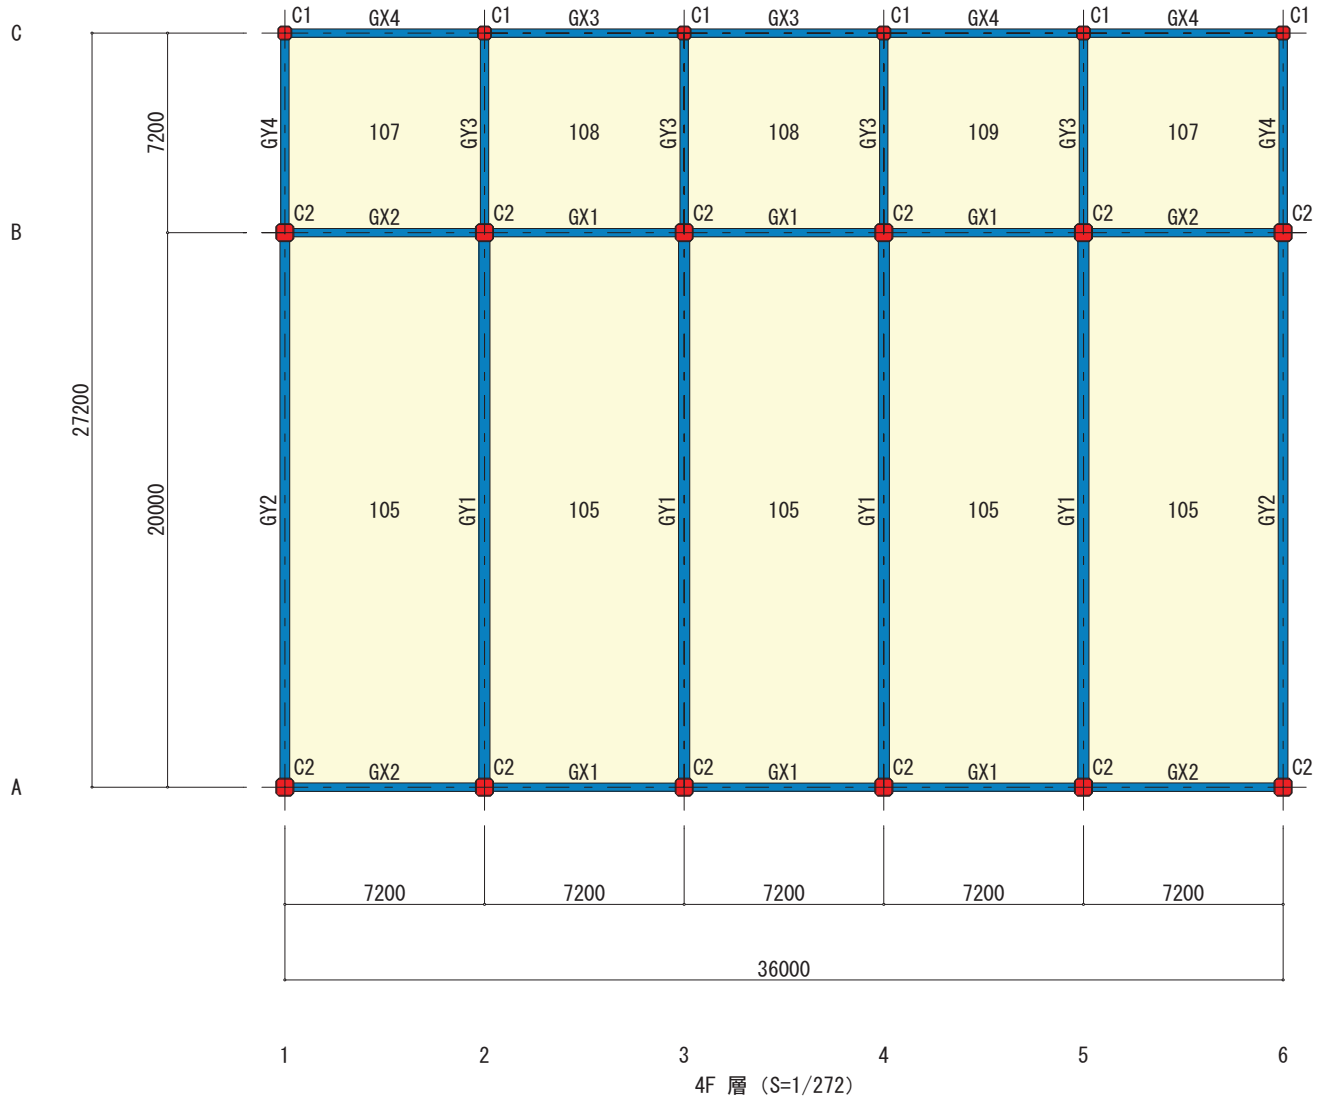
C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
36000


4F 層 (S=1/272)

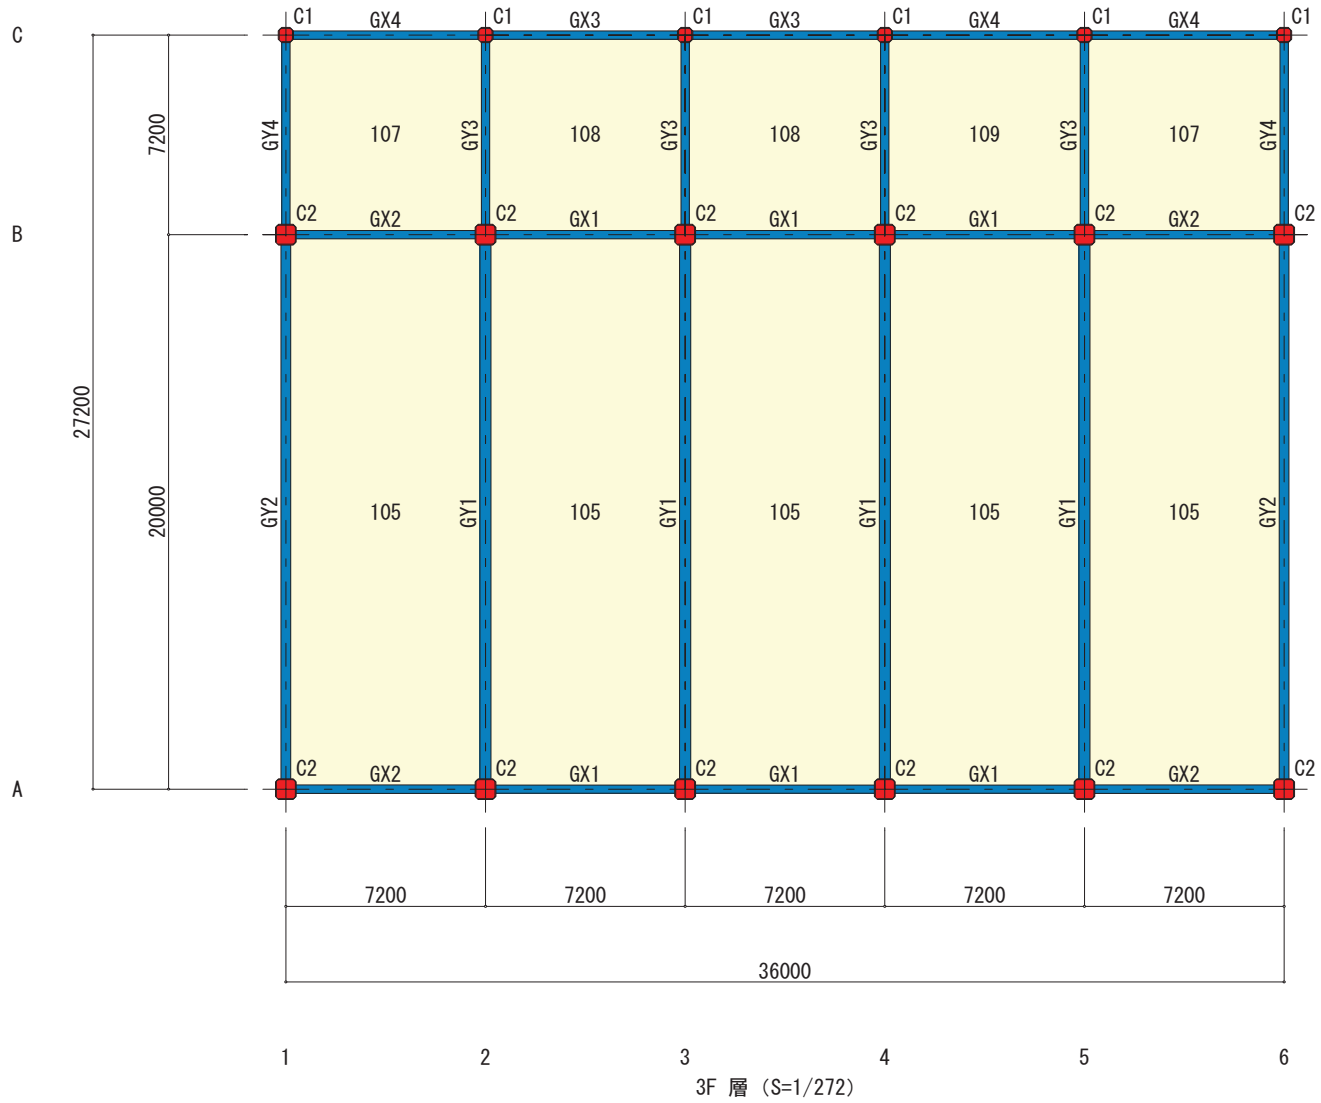
C
B
A
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

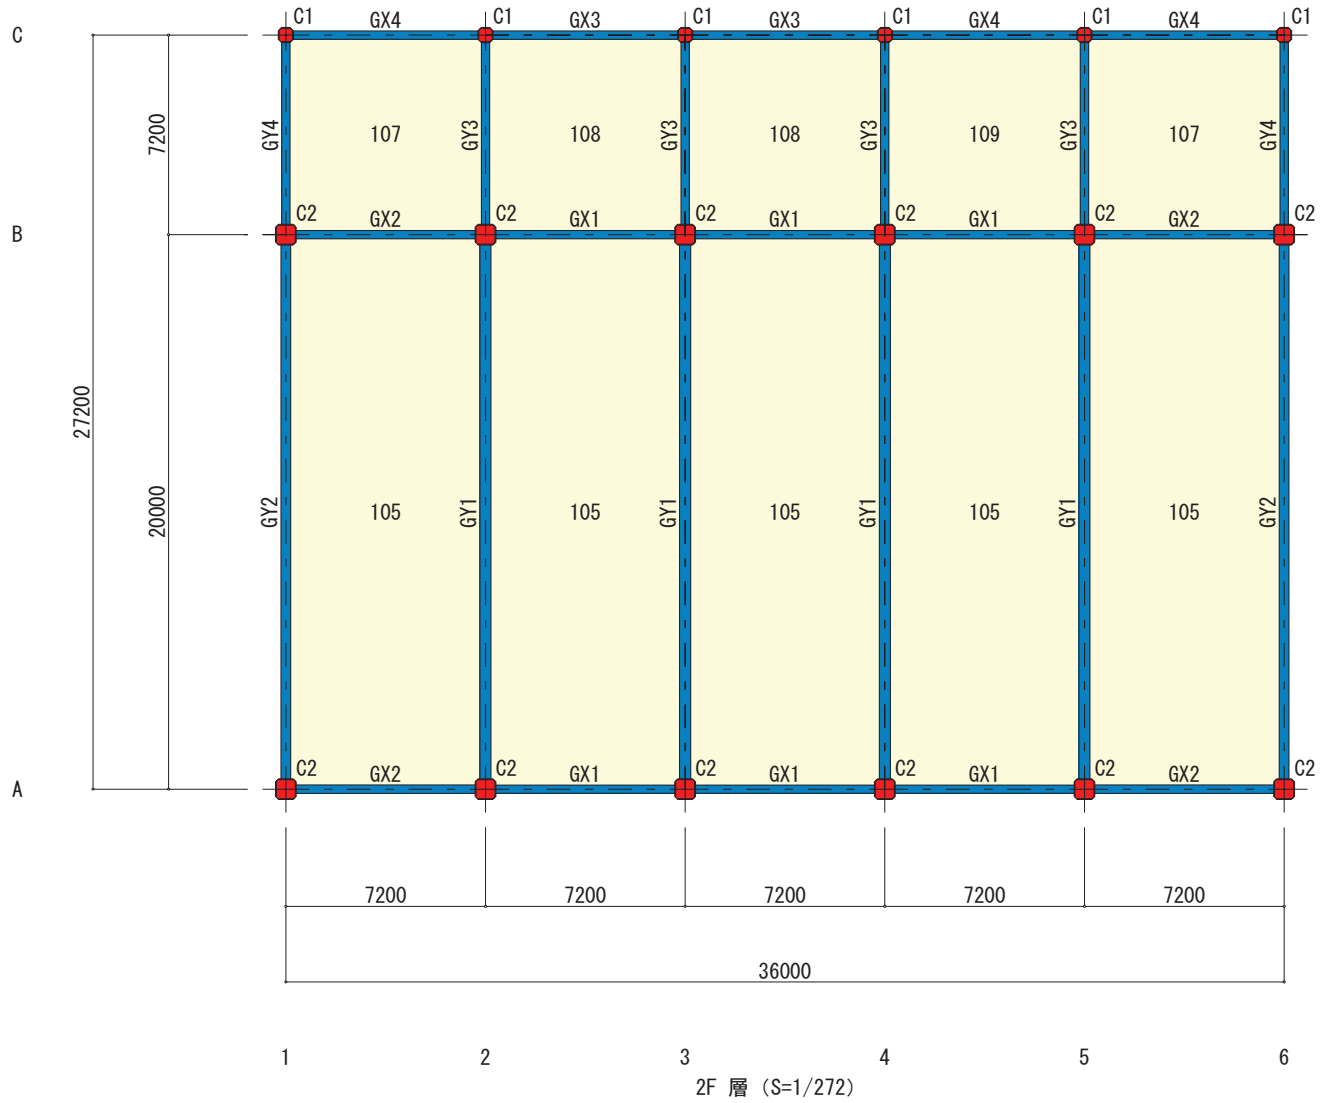

C
B
A
1
2
3
4
5
6
C1
C2
GX1
GX2
GX3
GX4
GY1
GY2
GY3
GY4
105
107
108
109
7200
20000
27200
7200
36000


2F 層 (S=1/272)

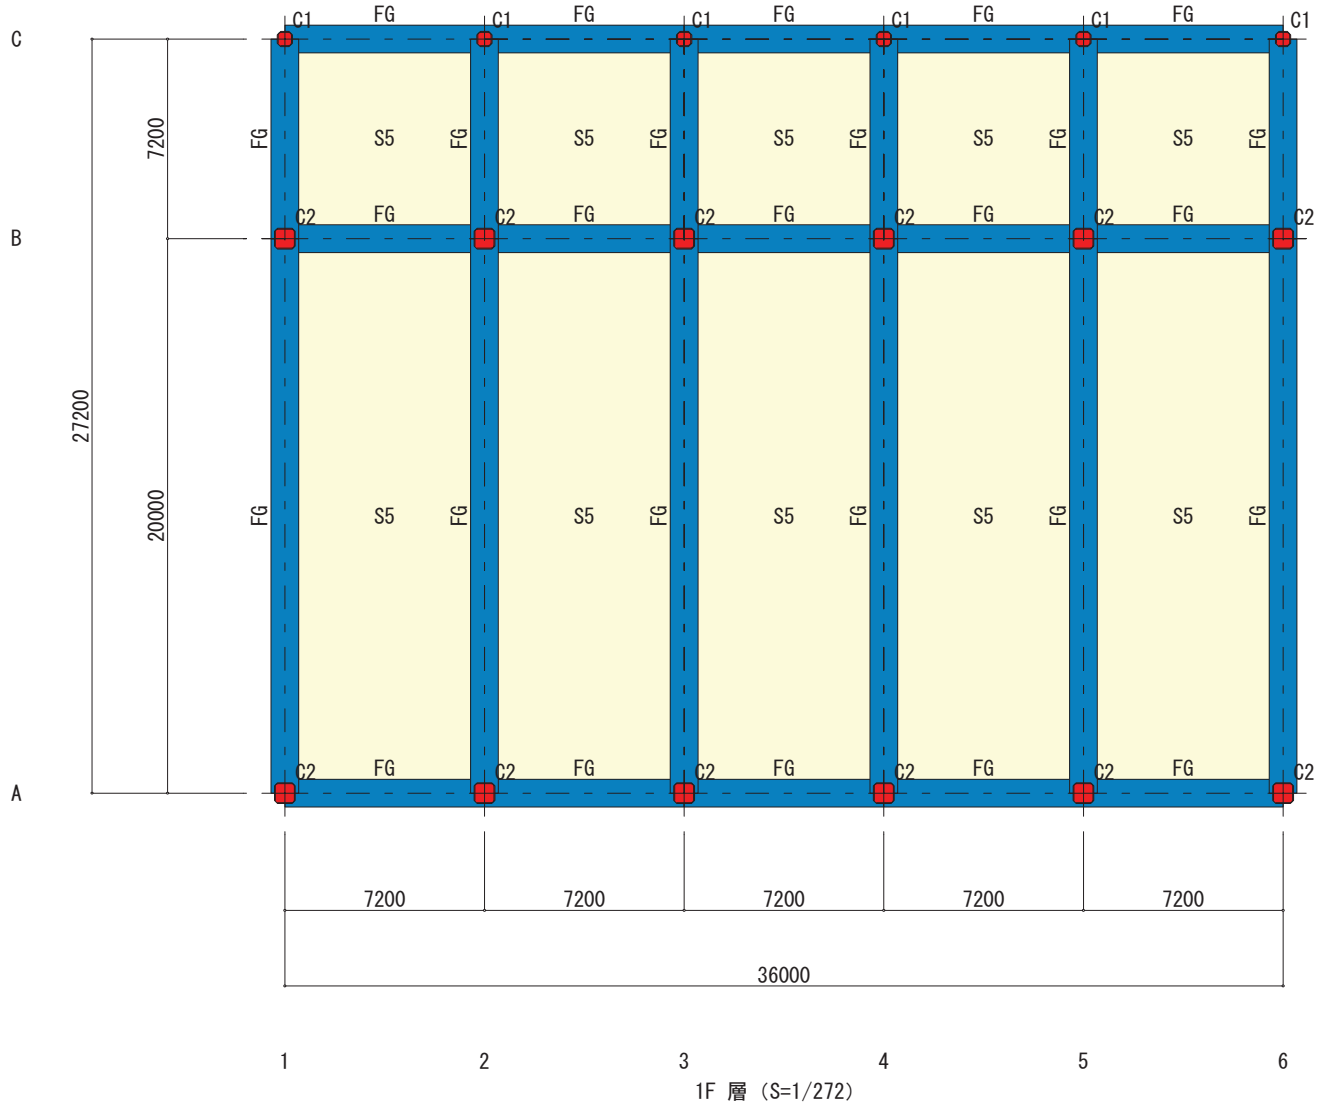


1F 層 (S=1/272)

I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

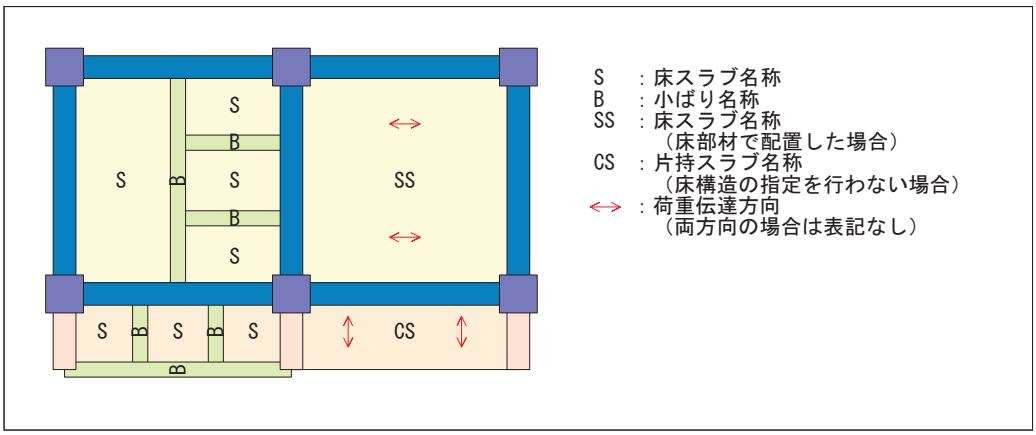


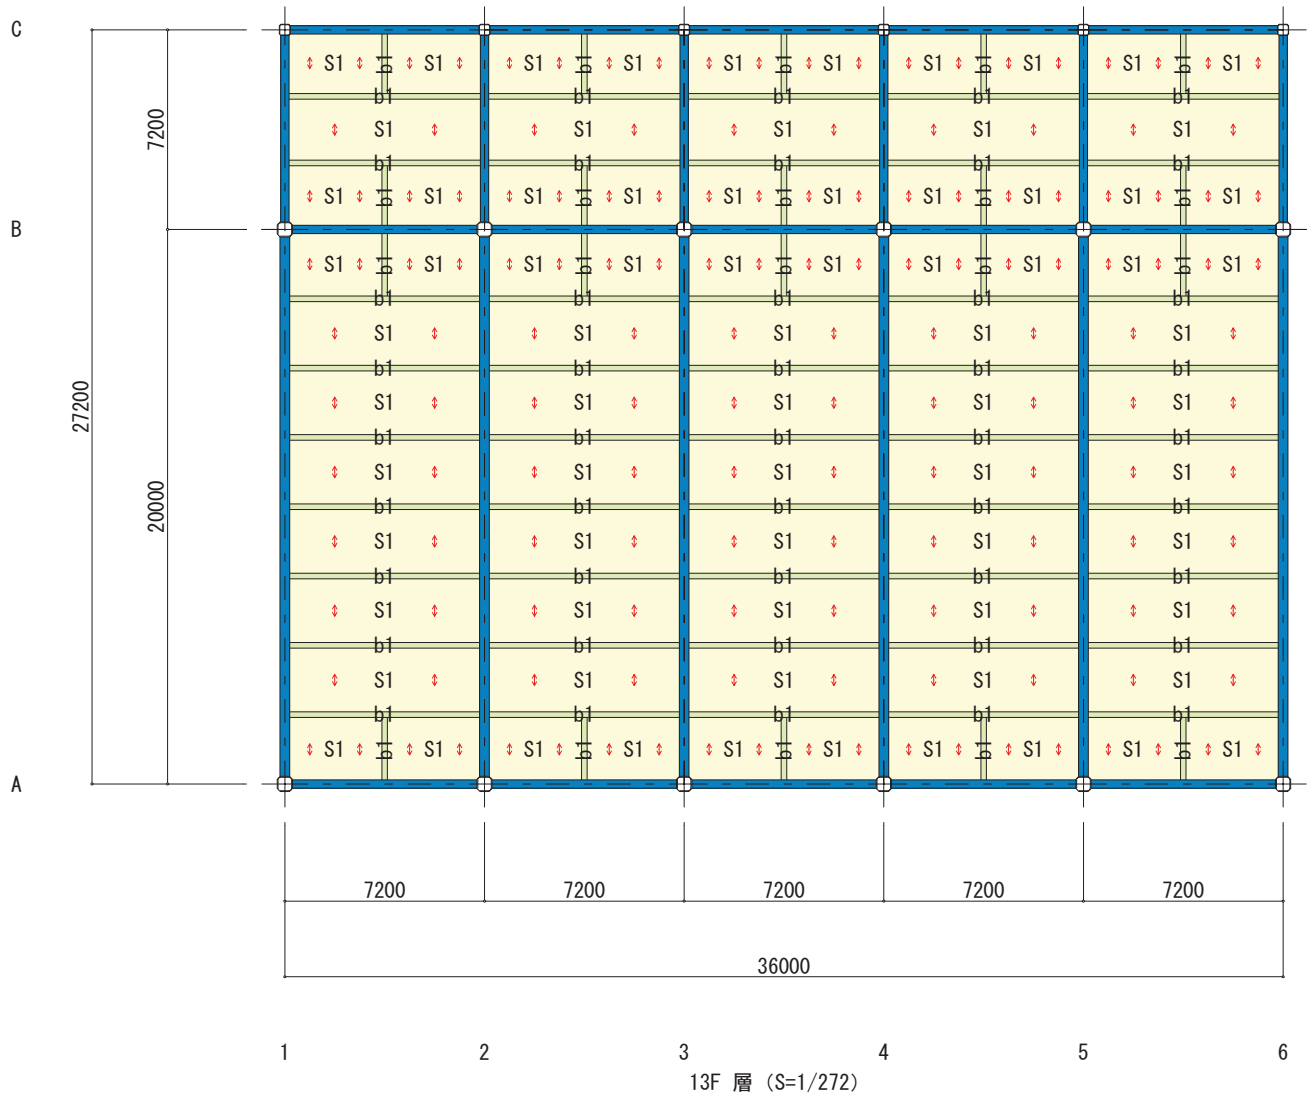
C
B
A
7200
20000
27200
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


13F 層 (S=1/272)

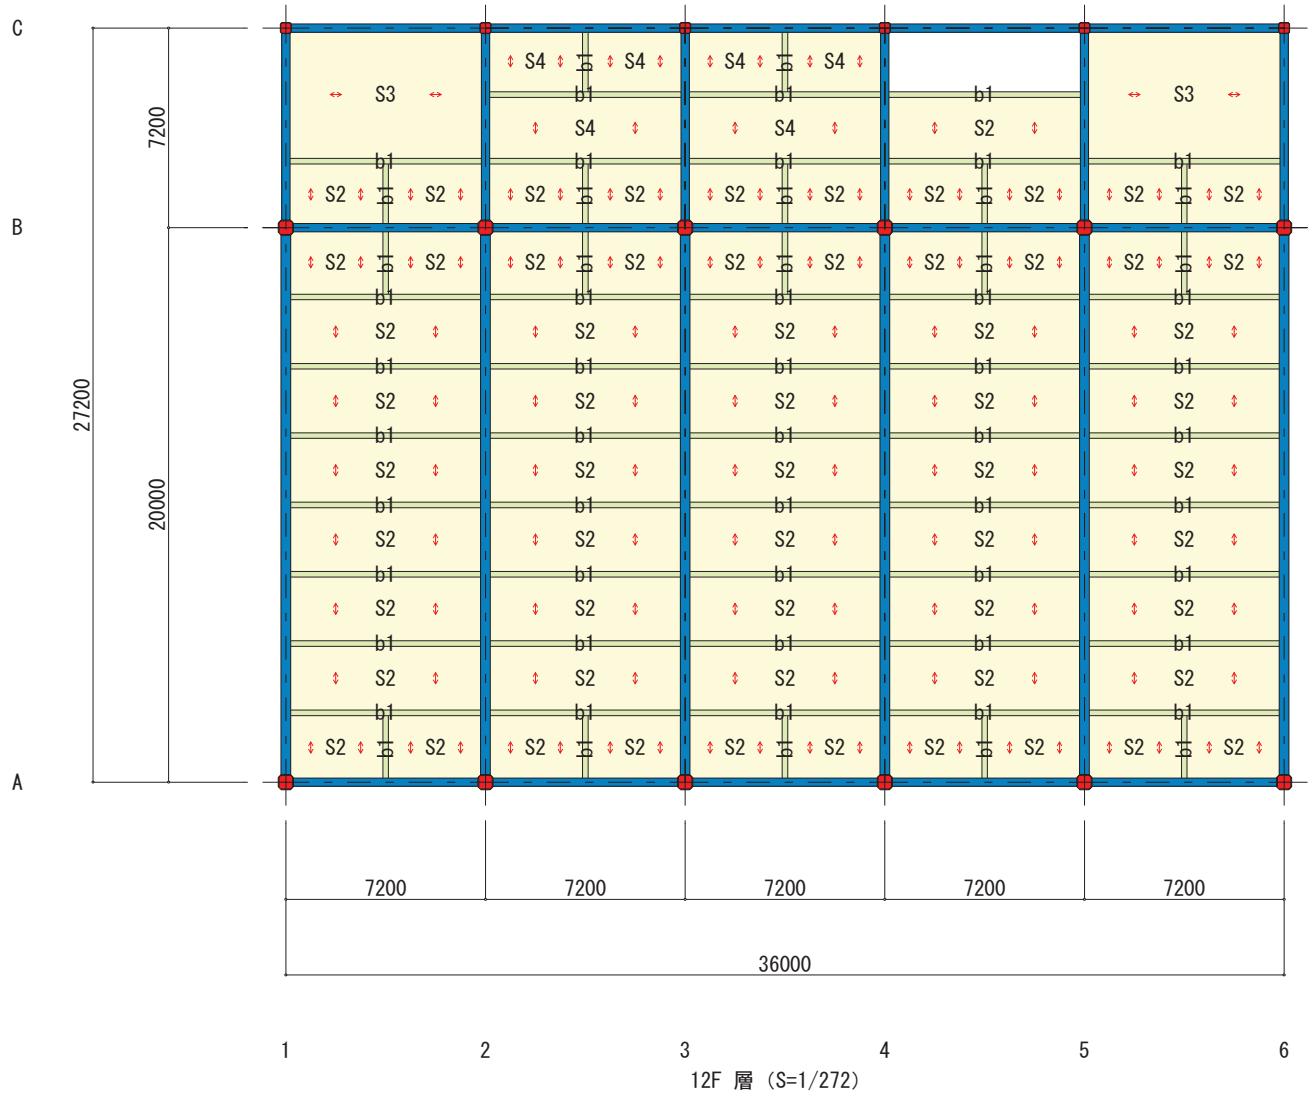
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

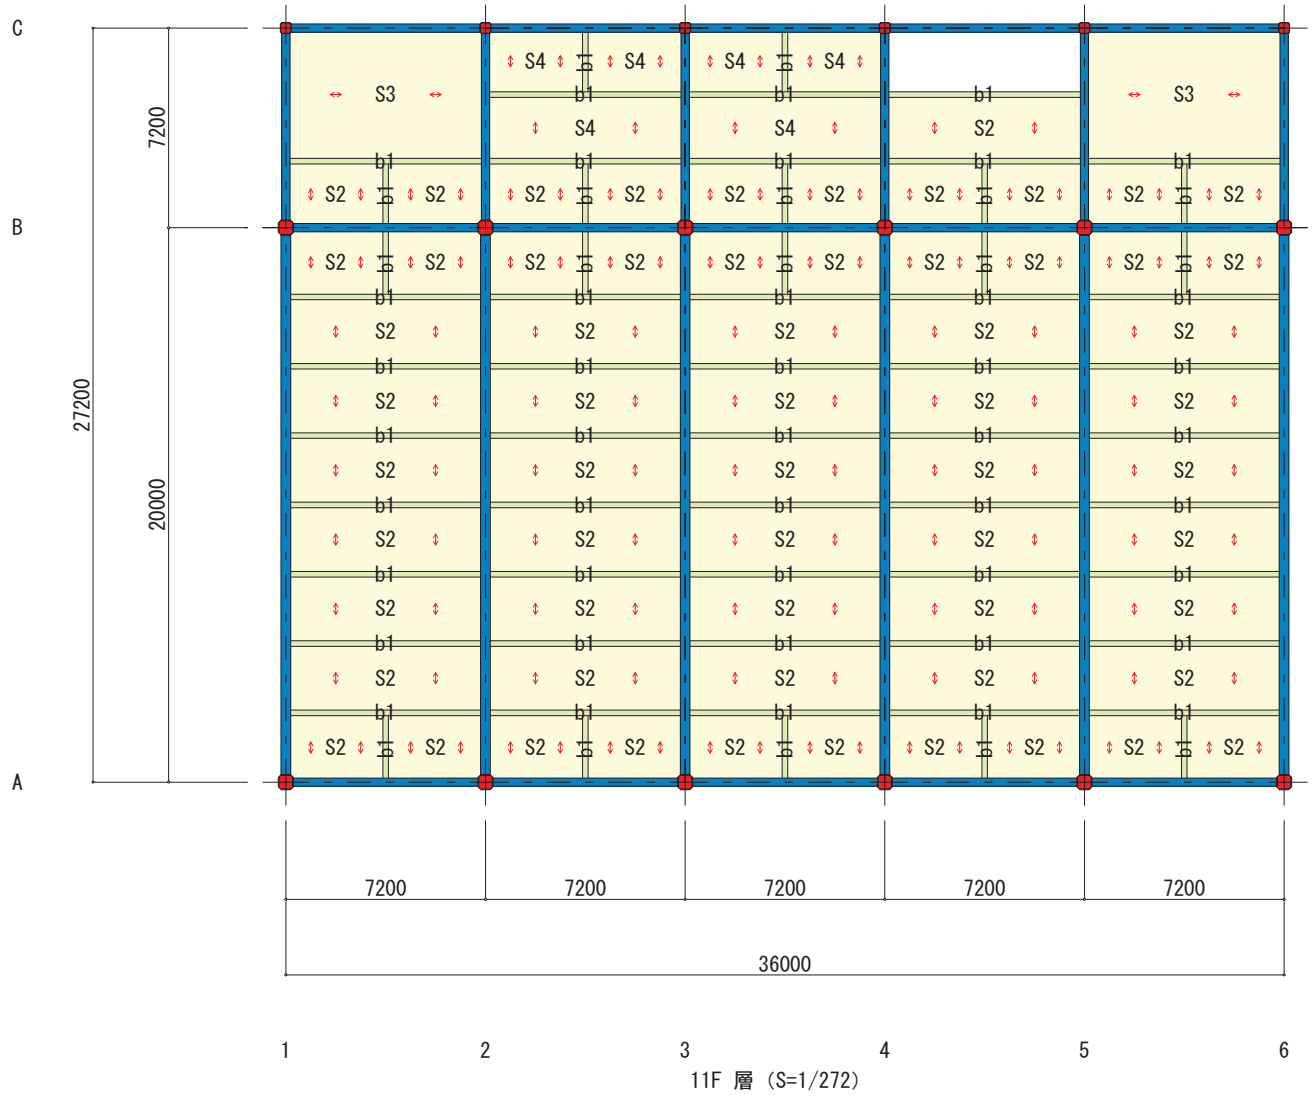
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/272)

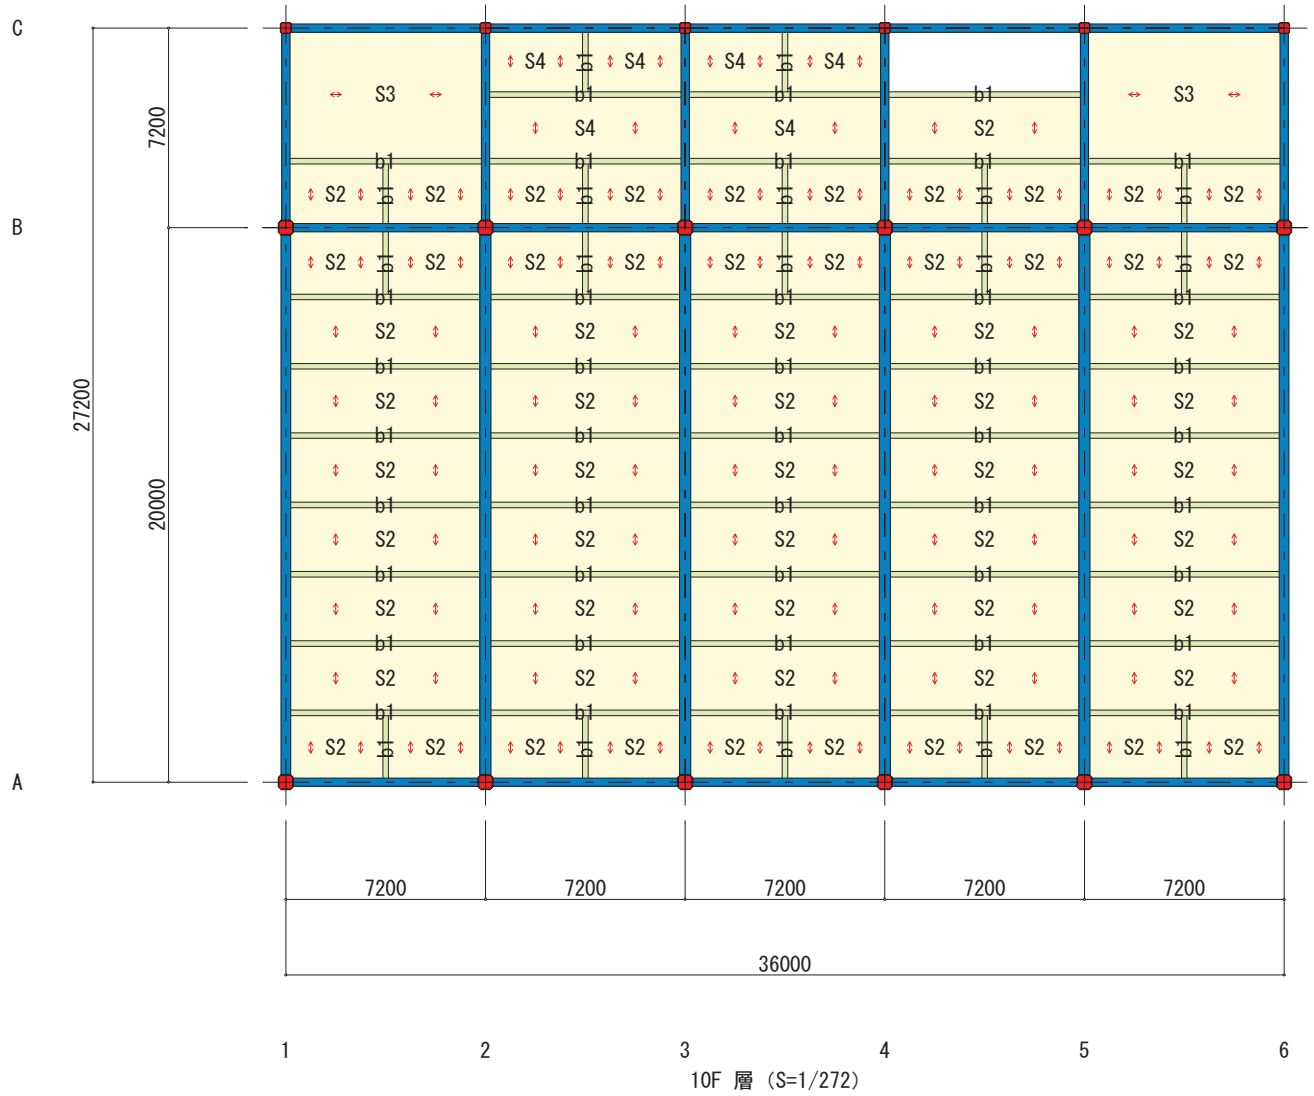
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

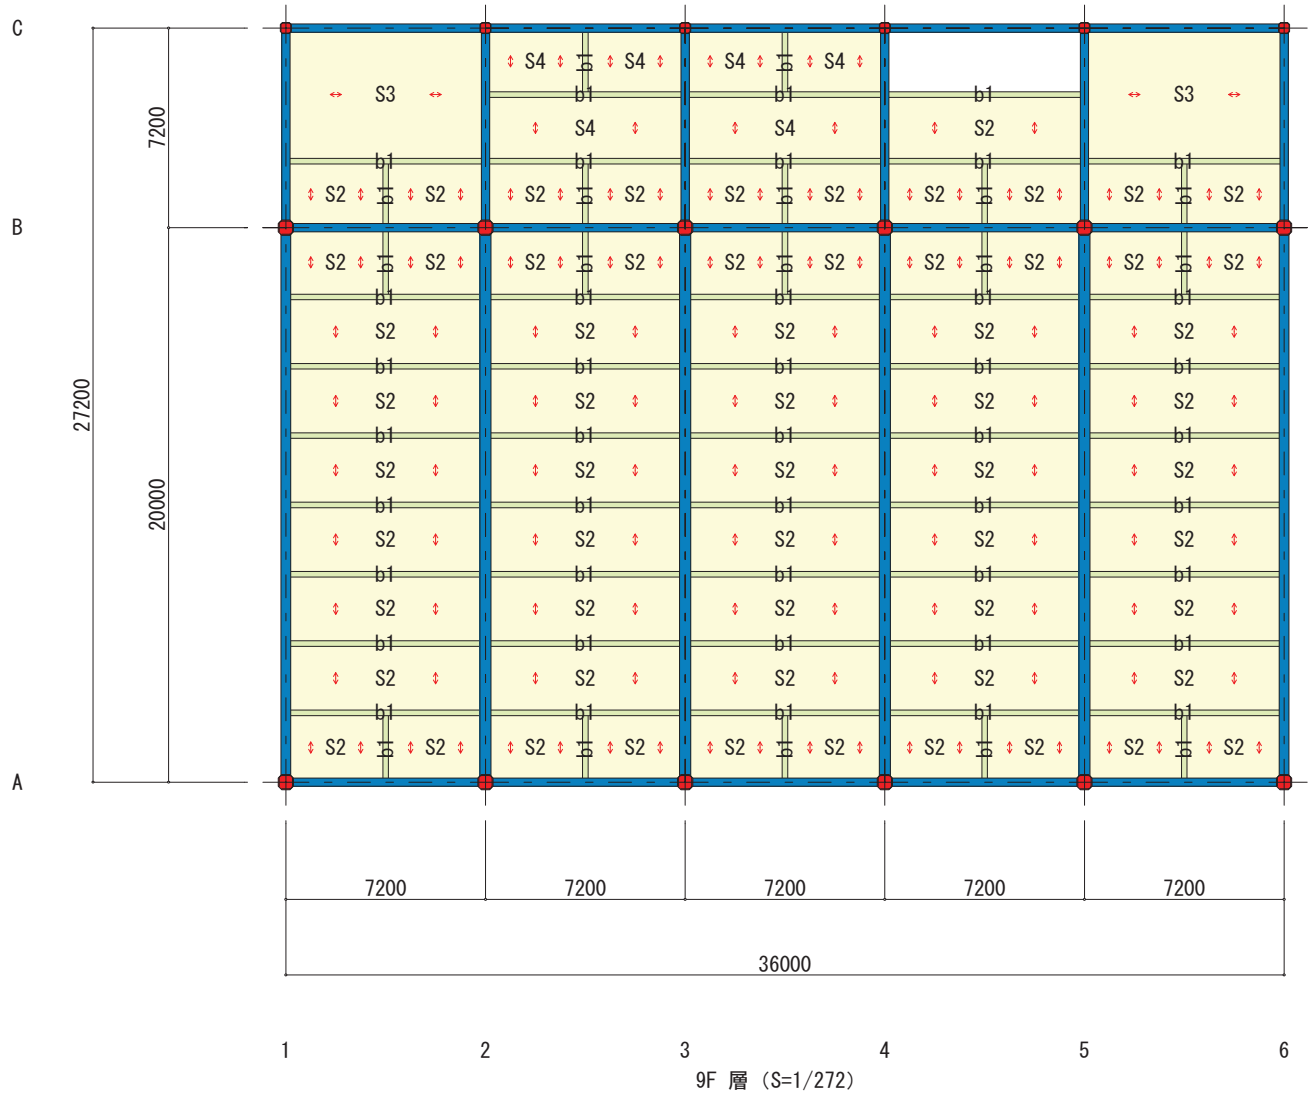
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

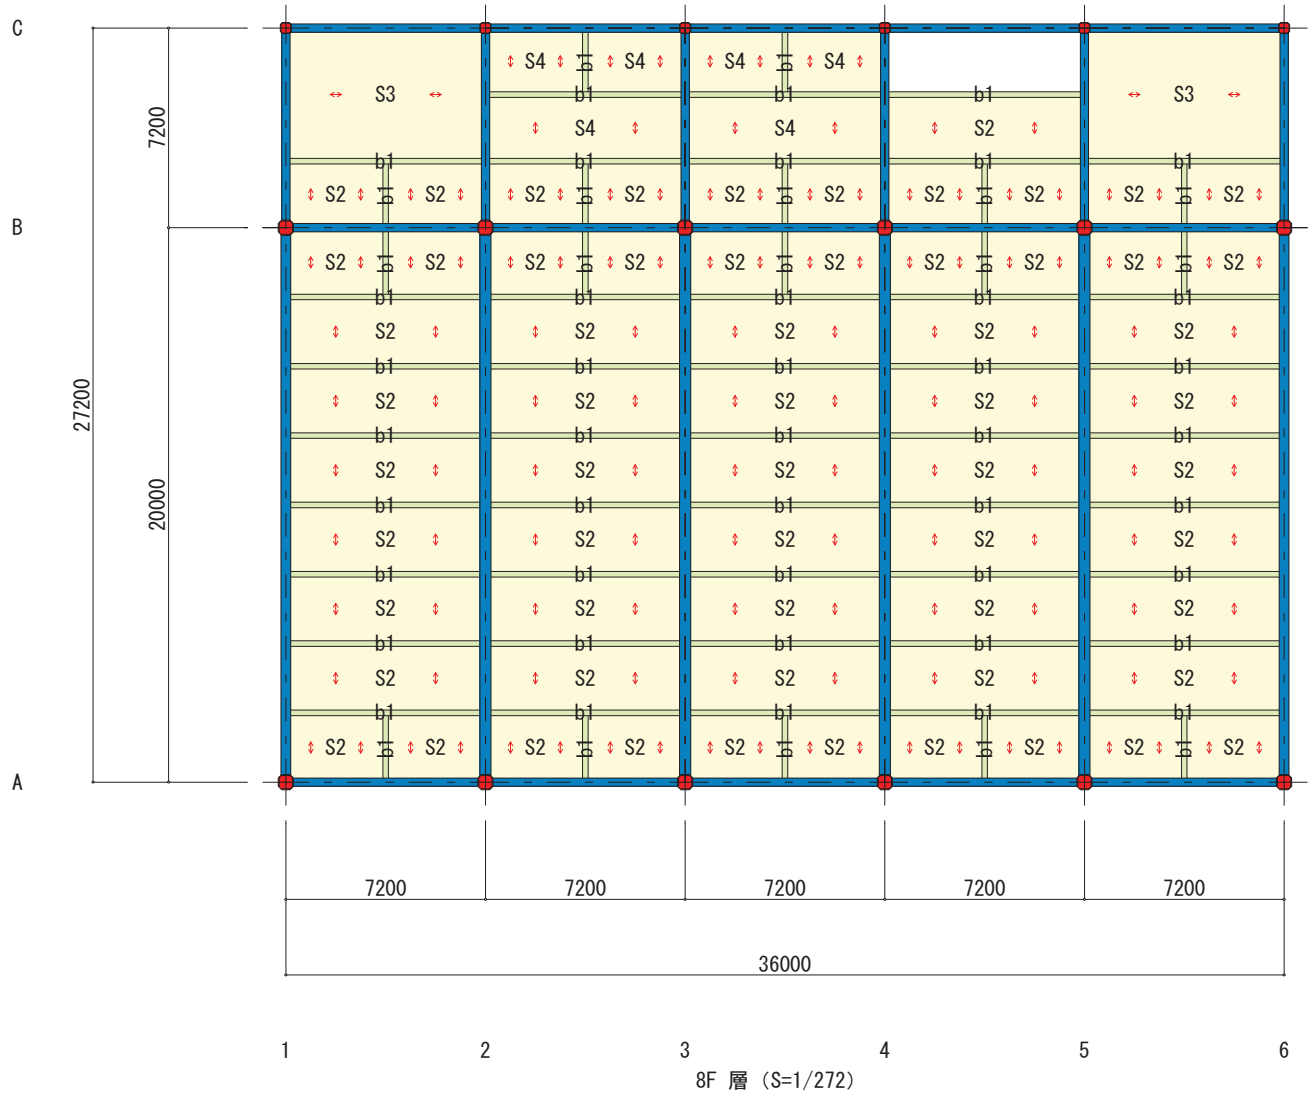
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

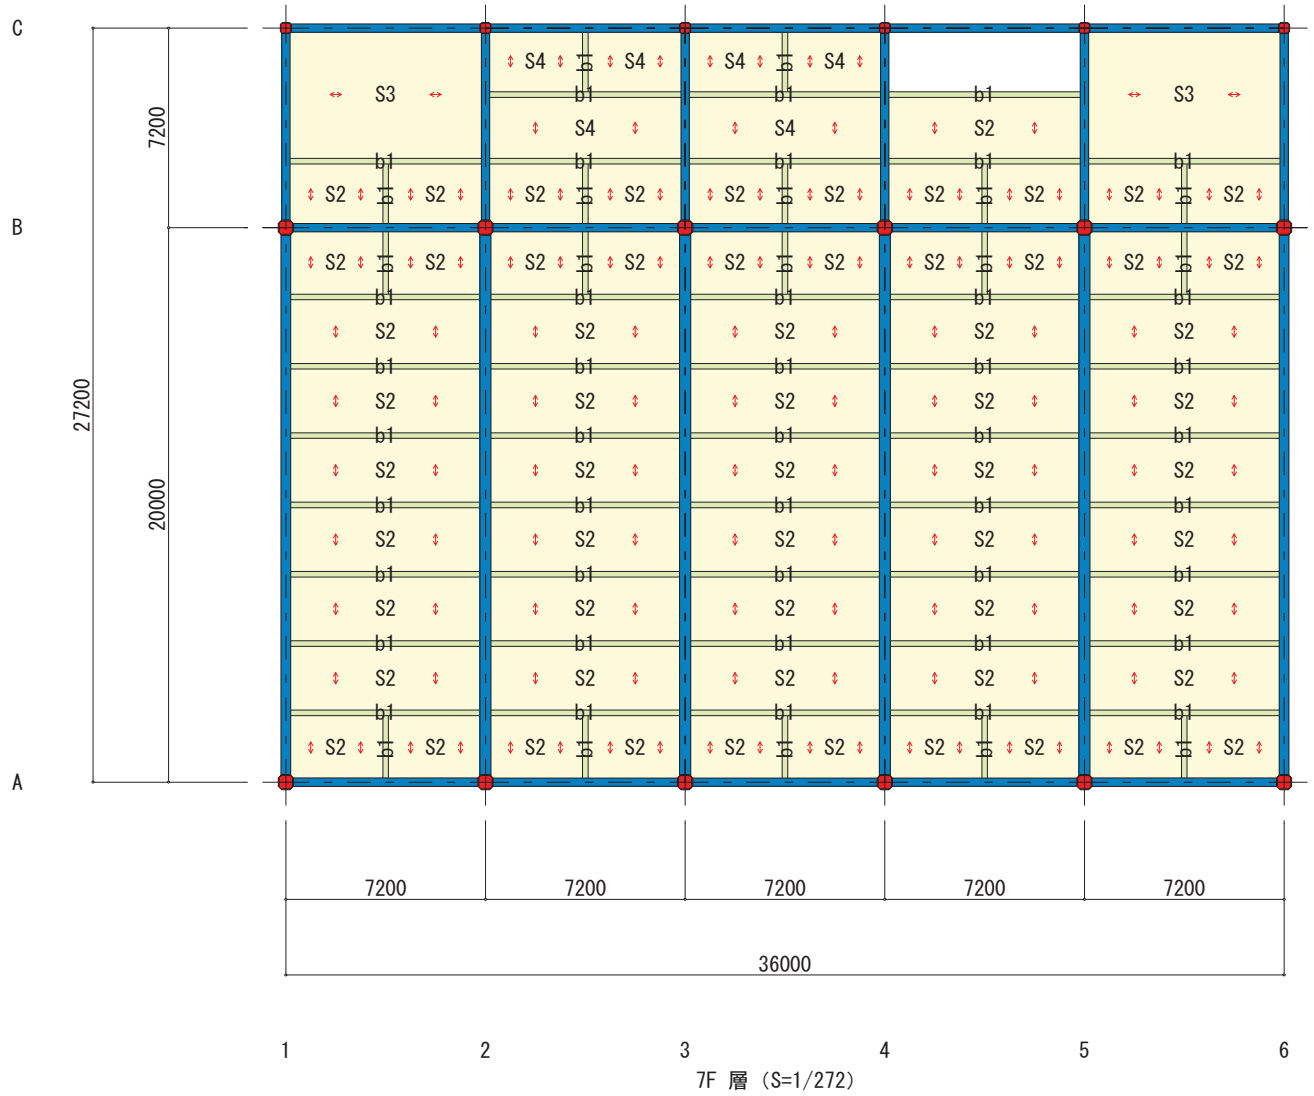
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

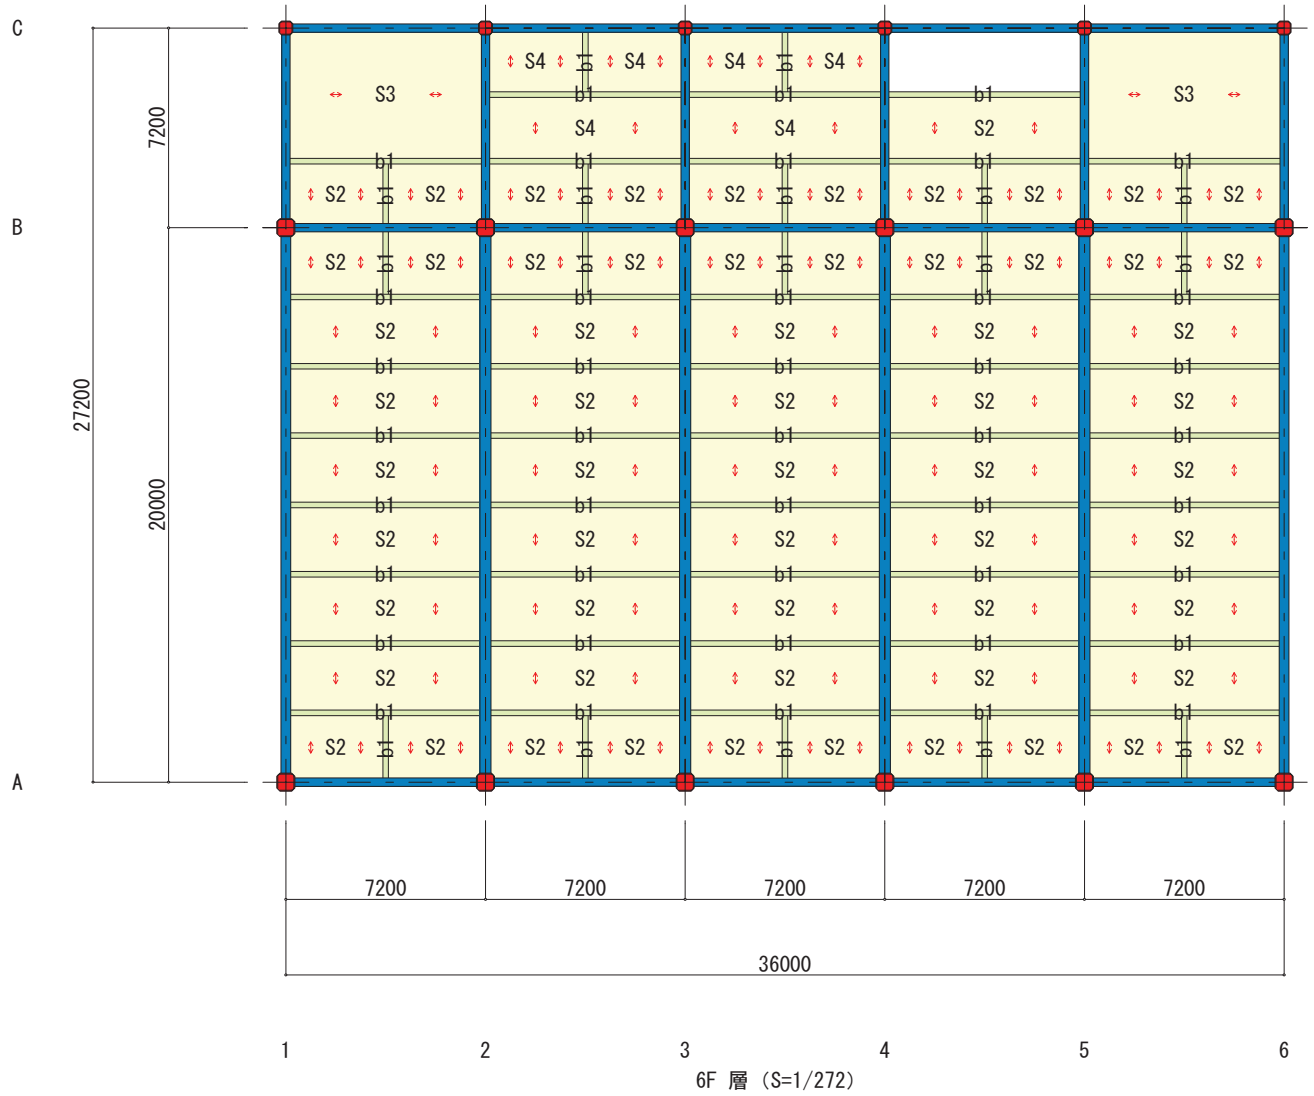
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

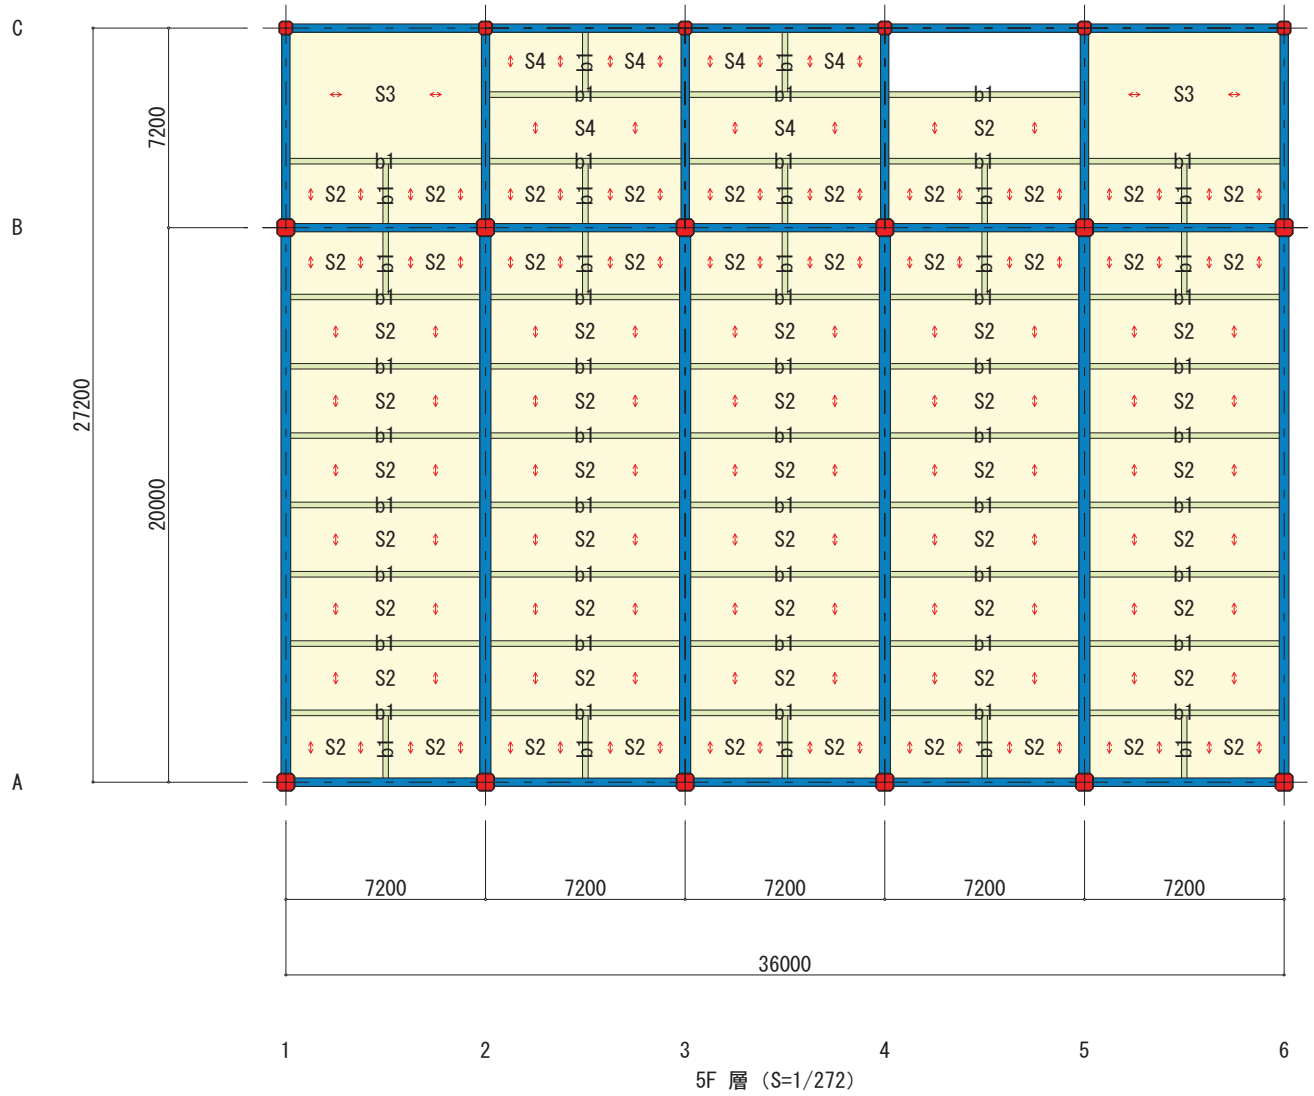
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

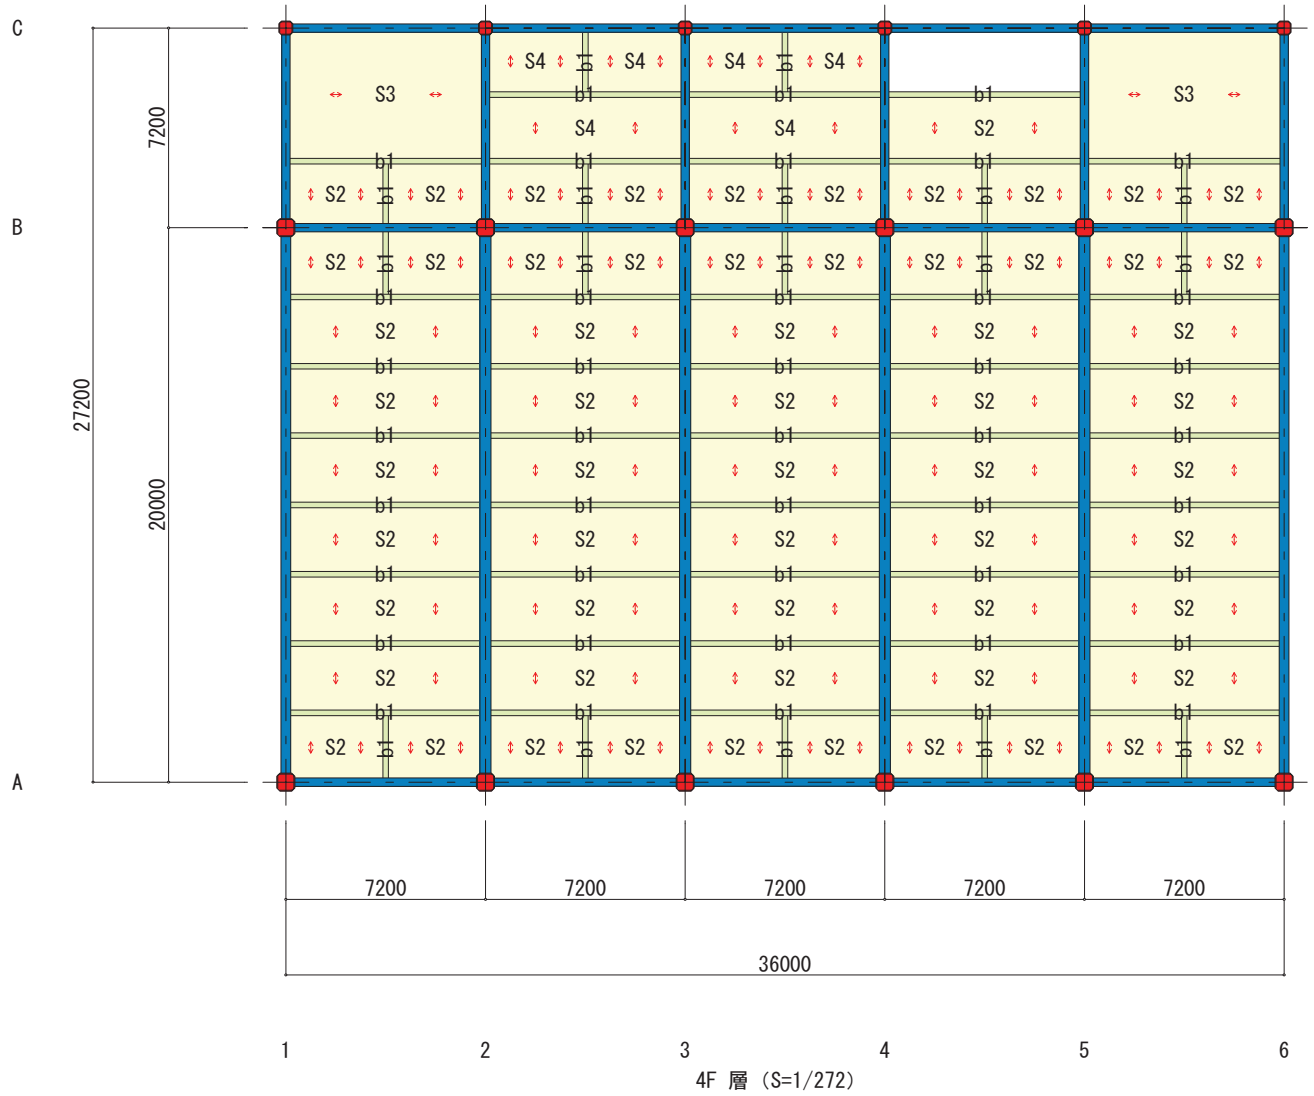
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

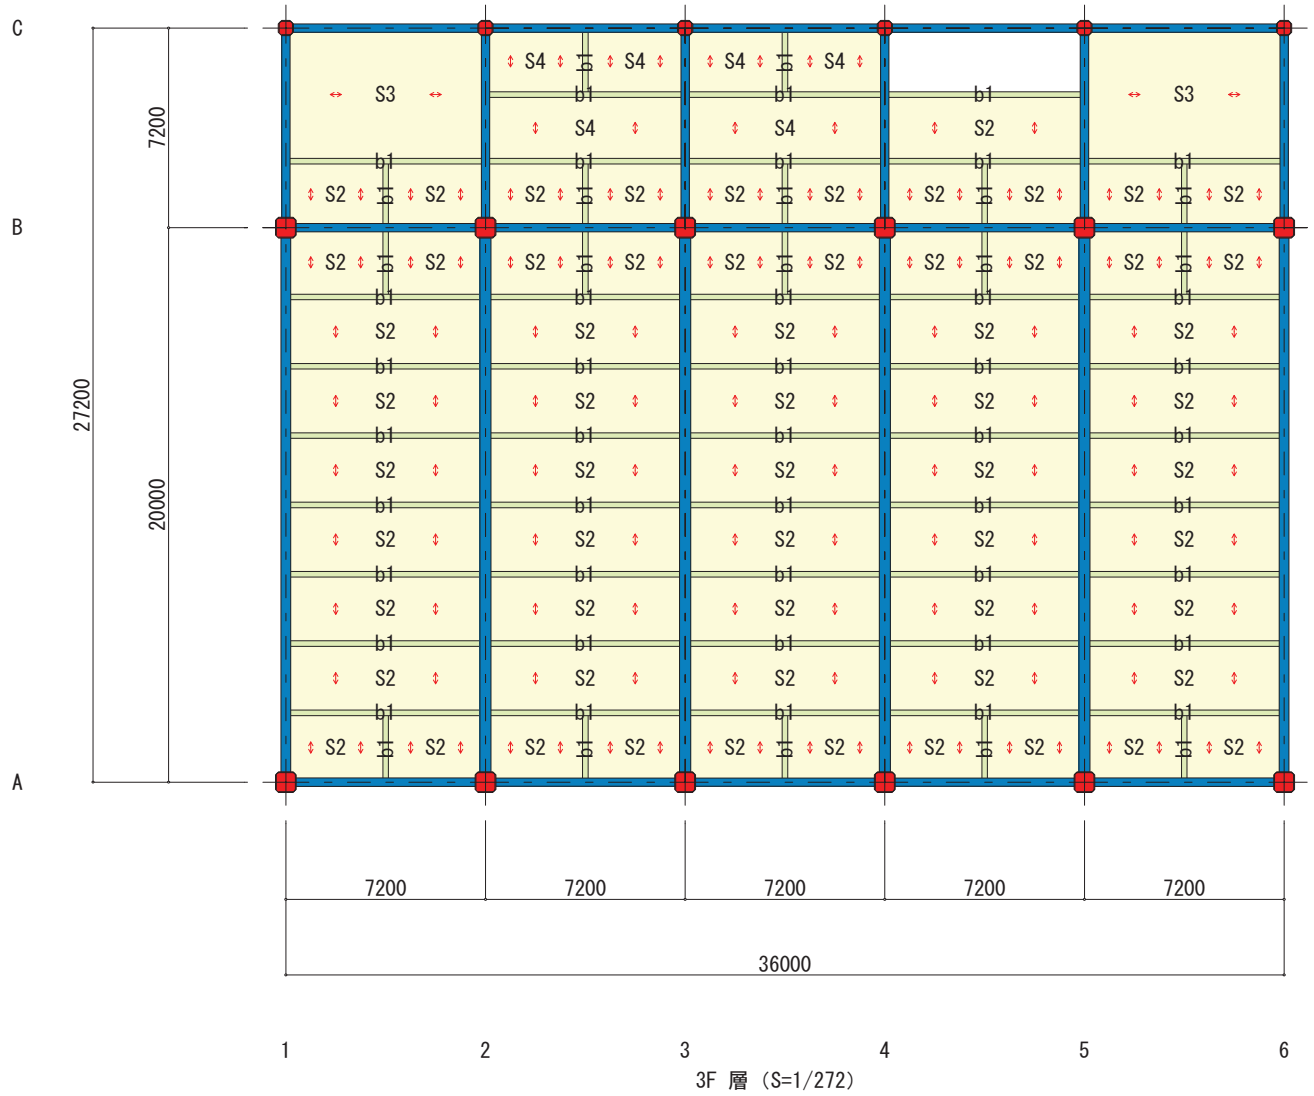
C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

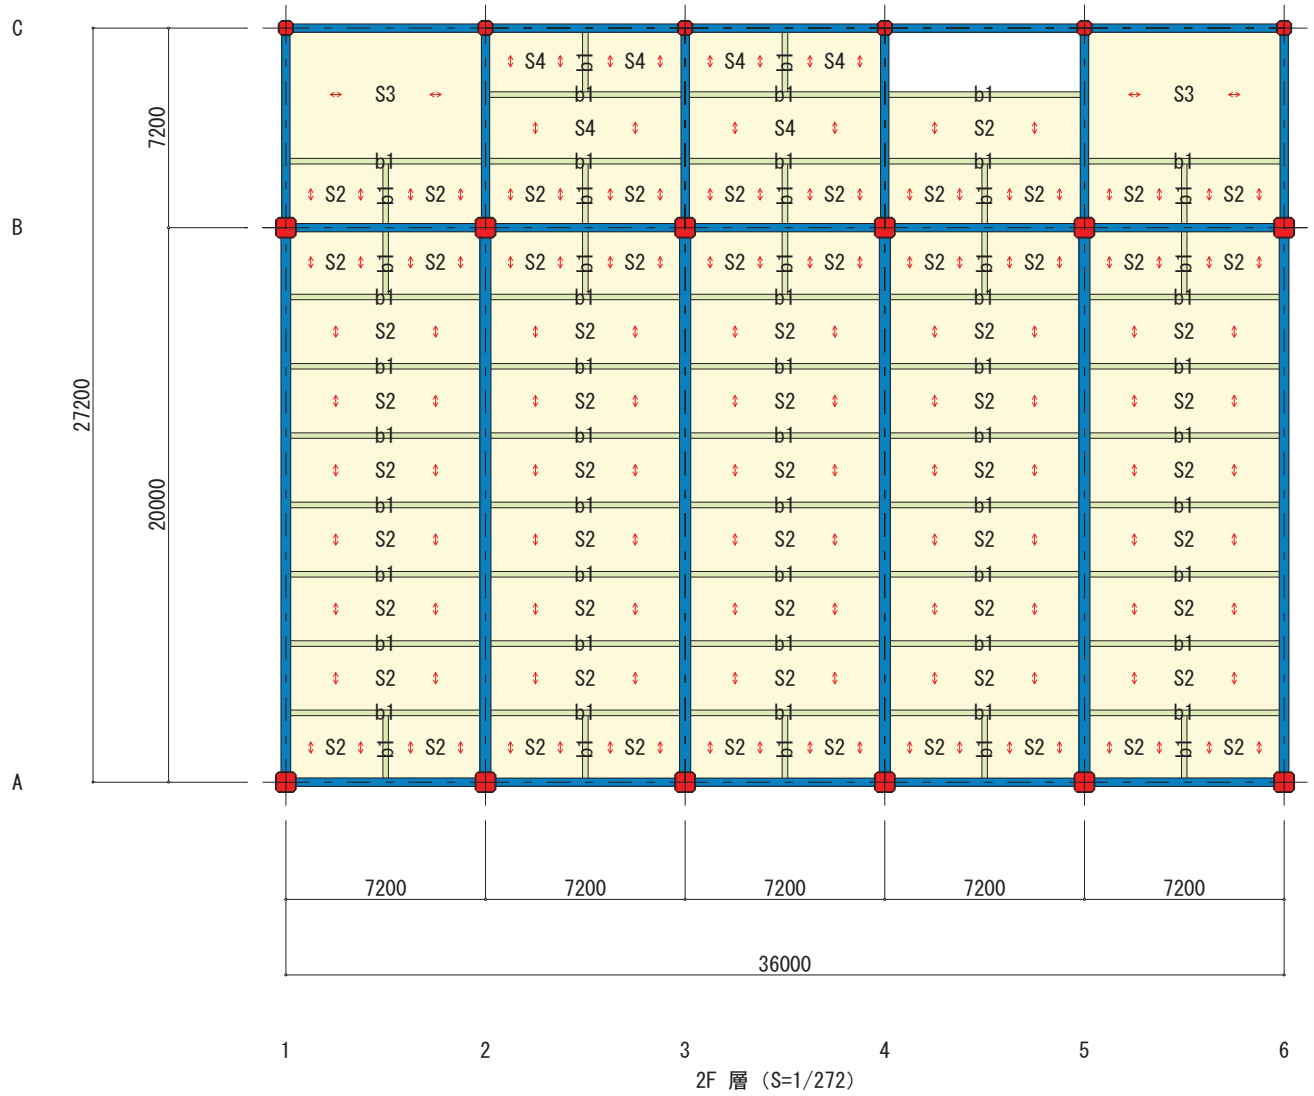

C
B
A
7200
20000
27200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/272)

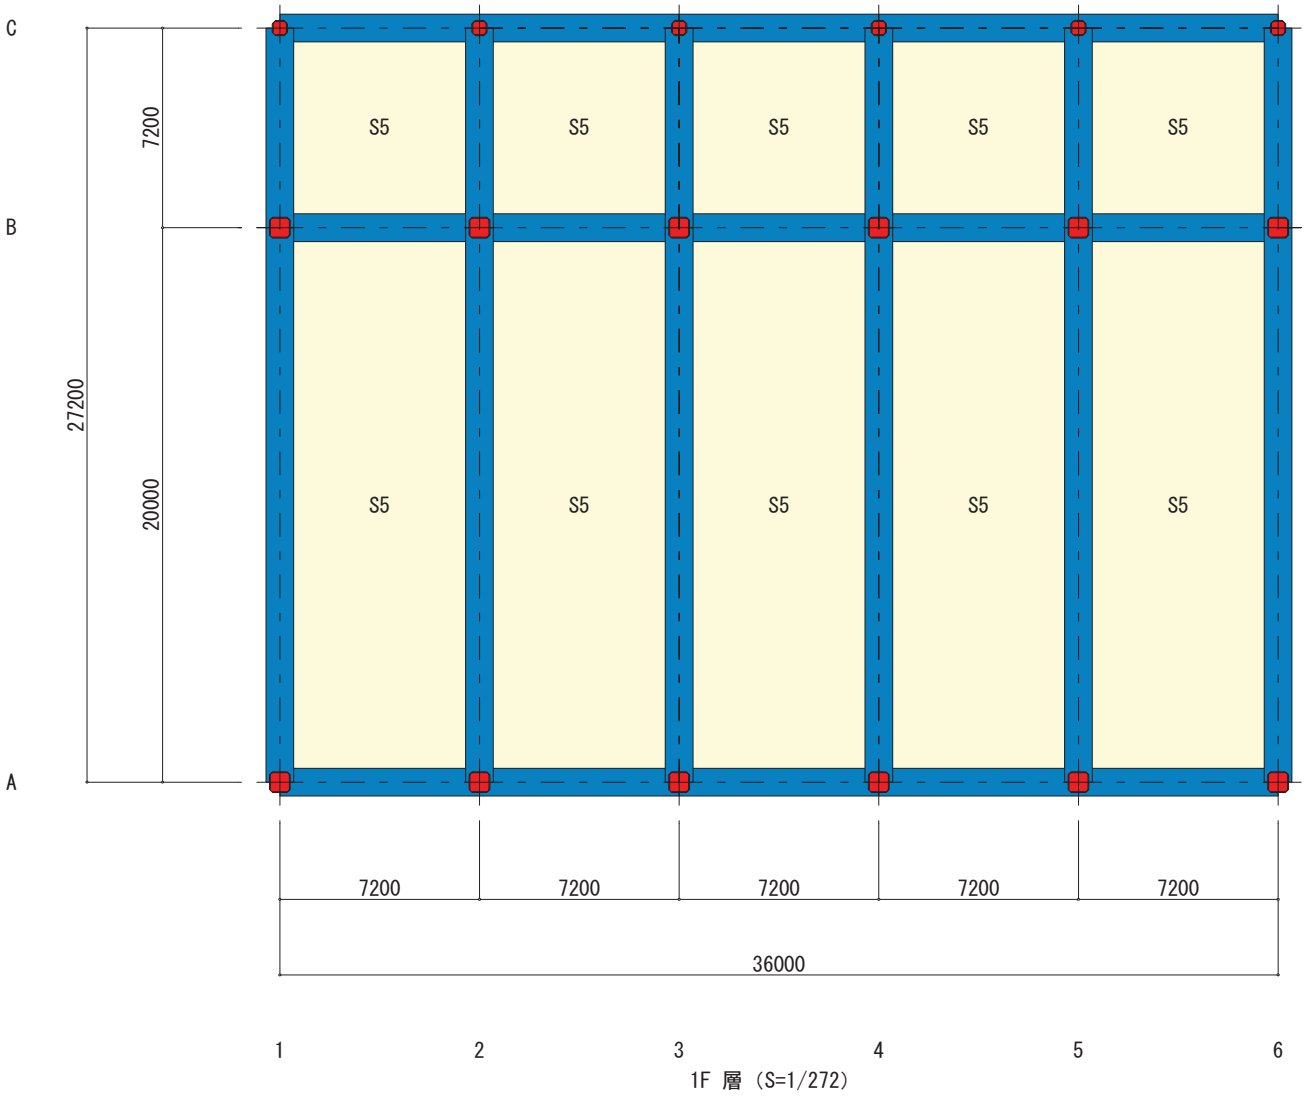


I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

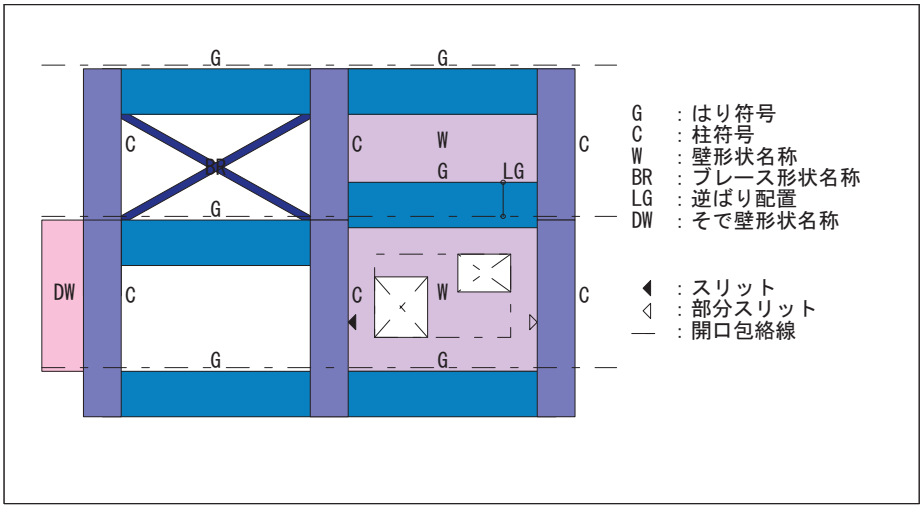


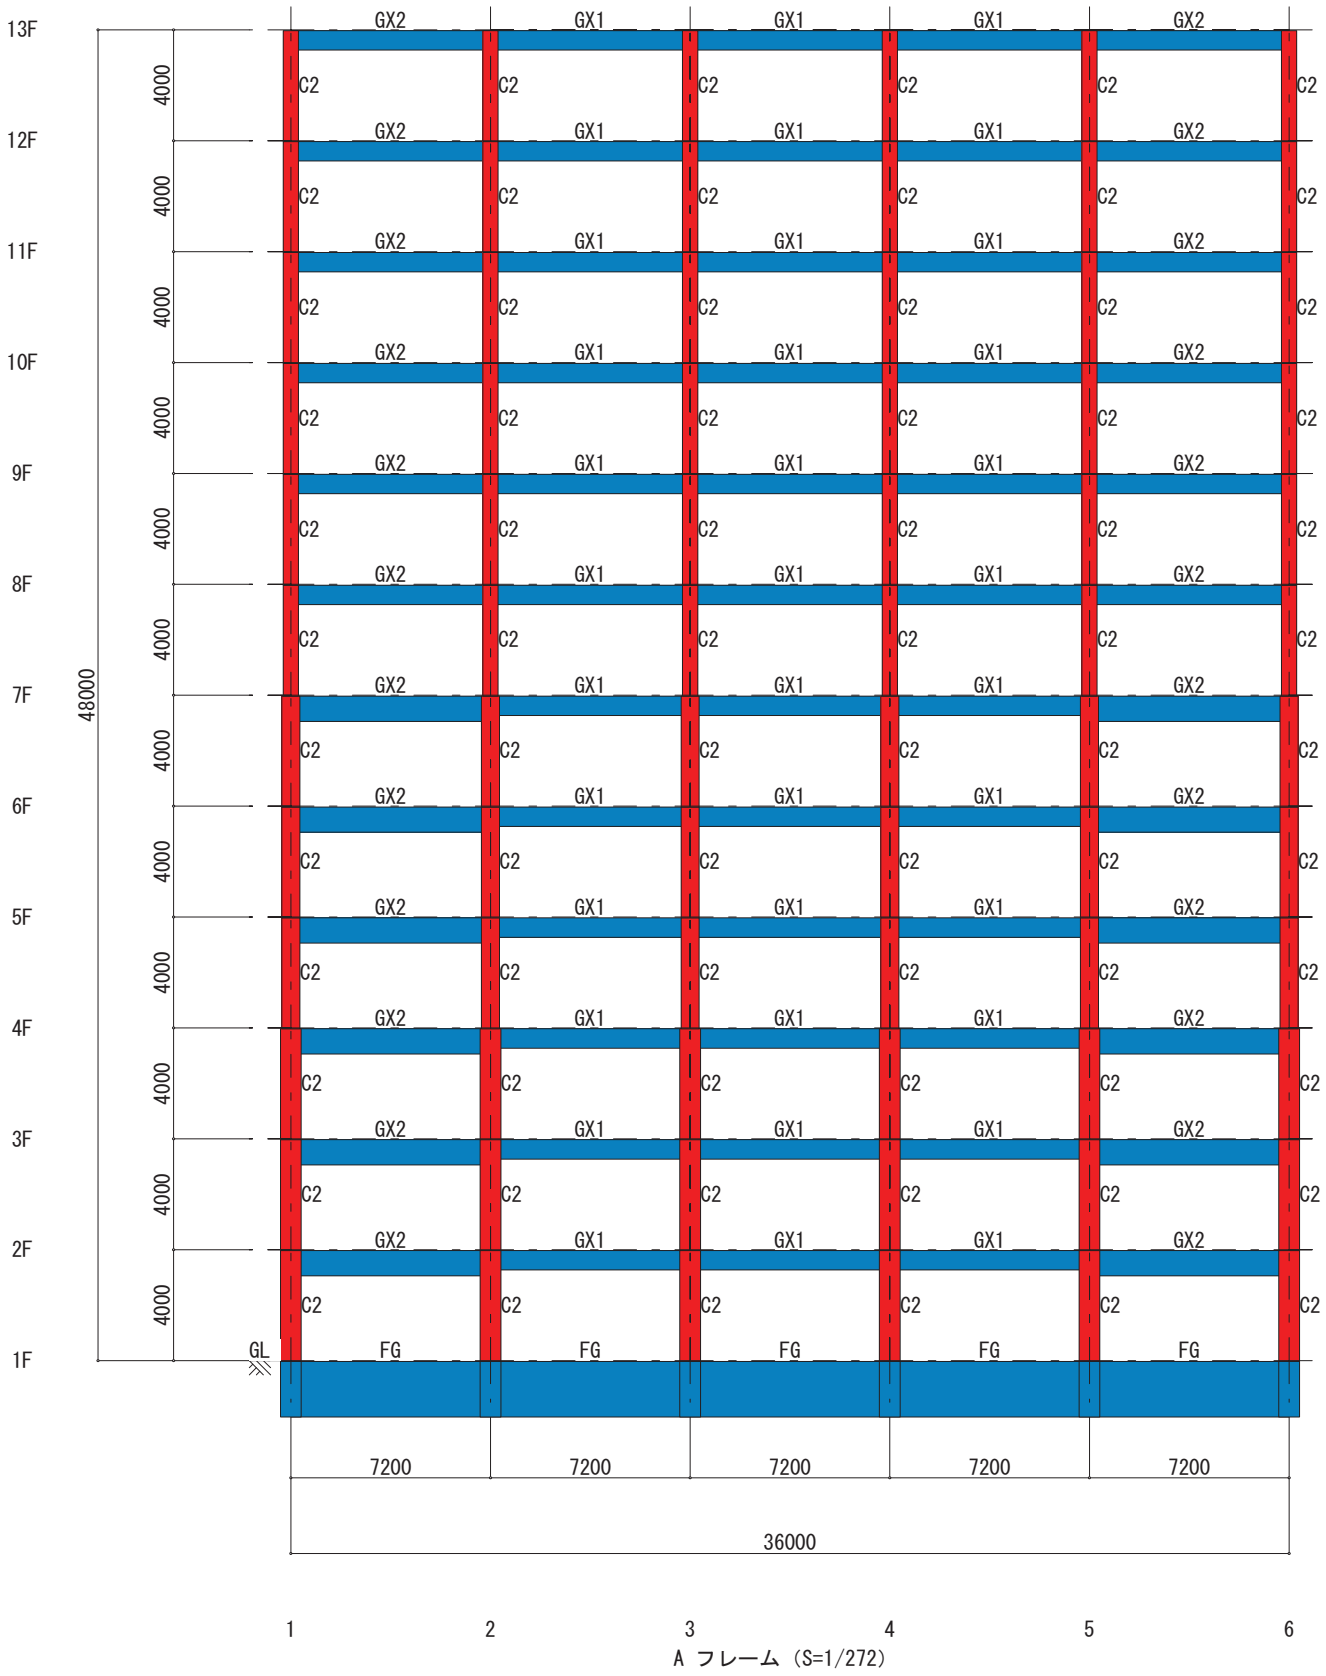
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
48000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

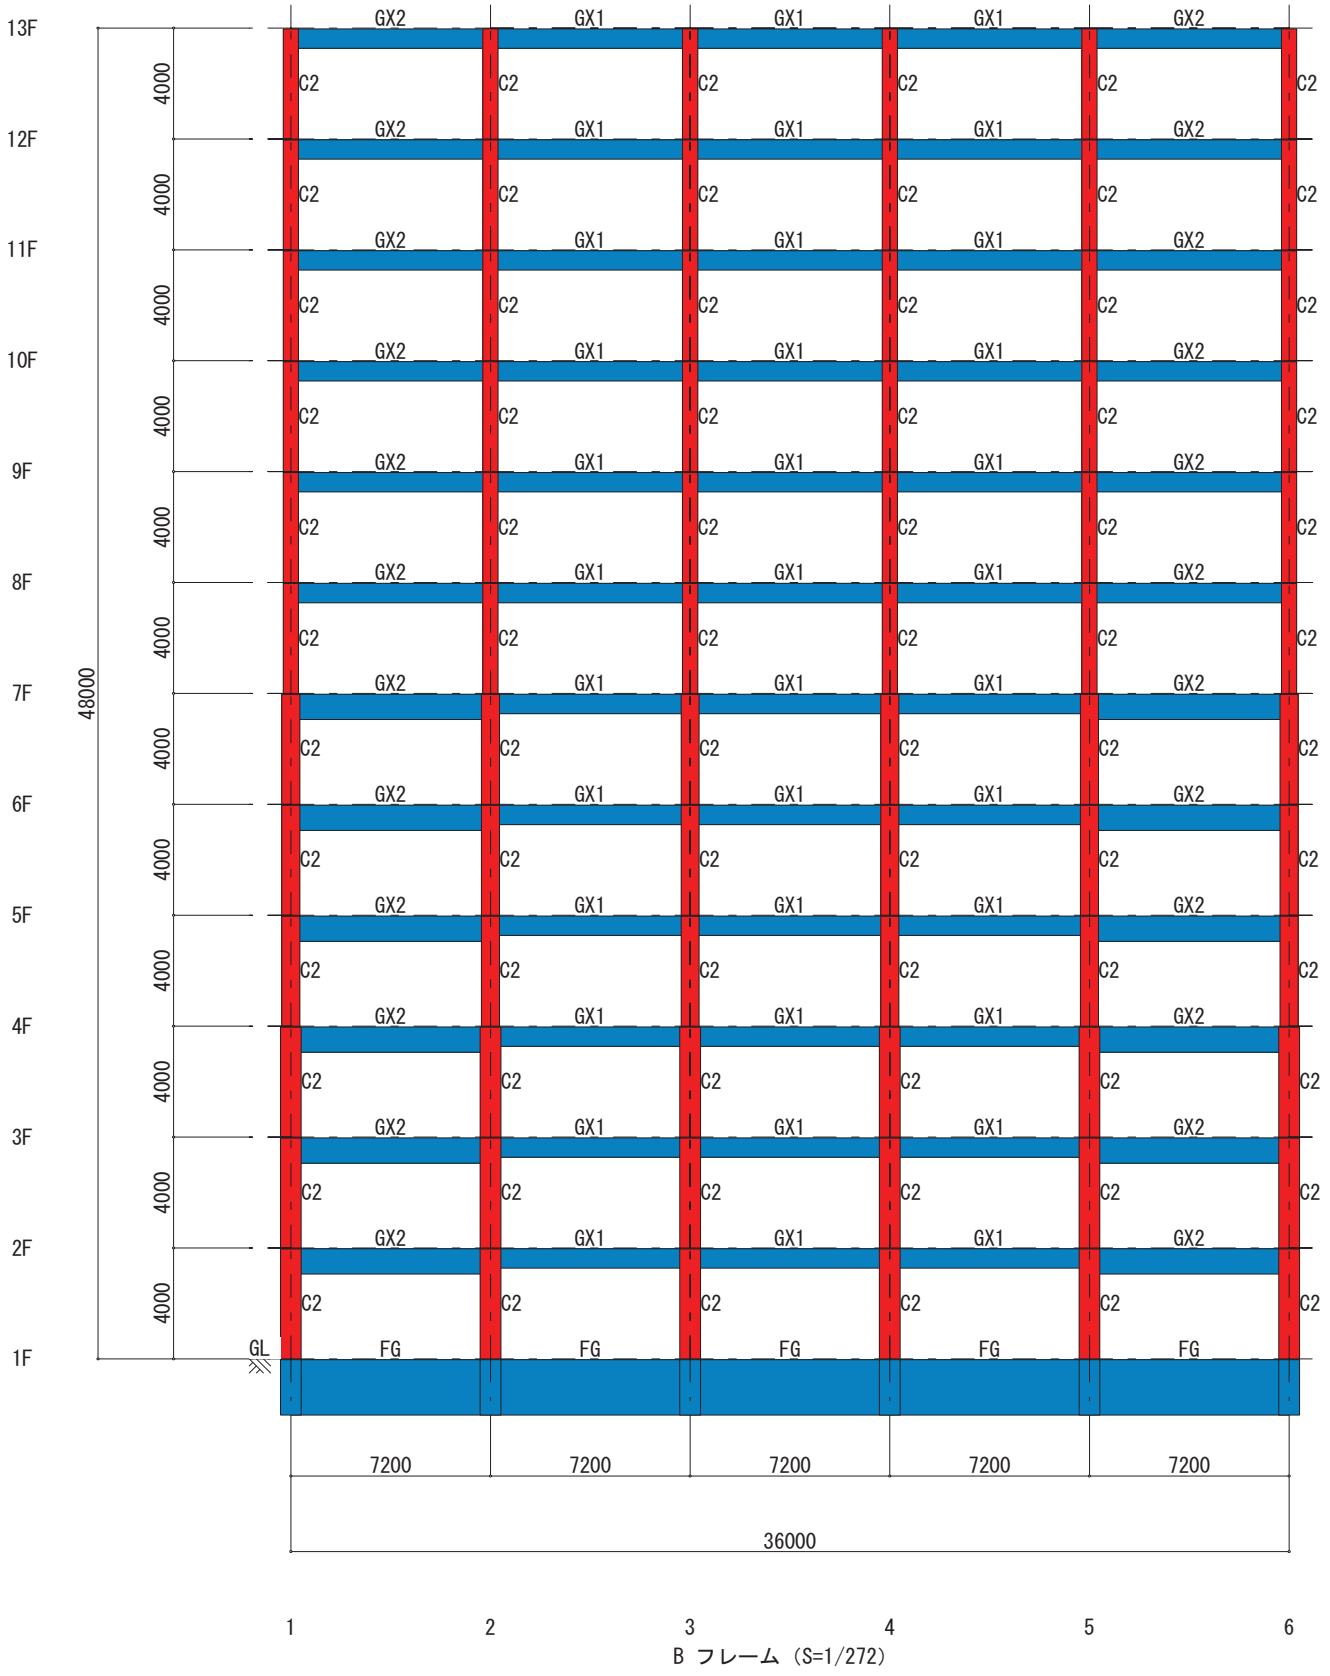
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
48000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

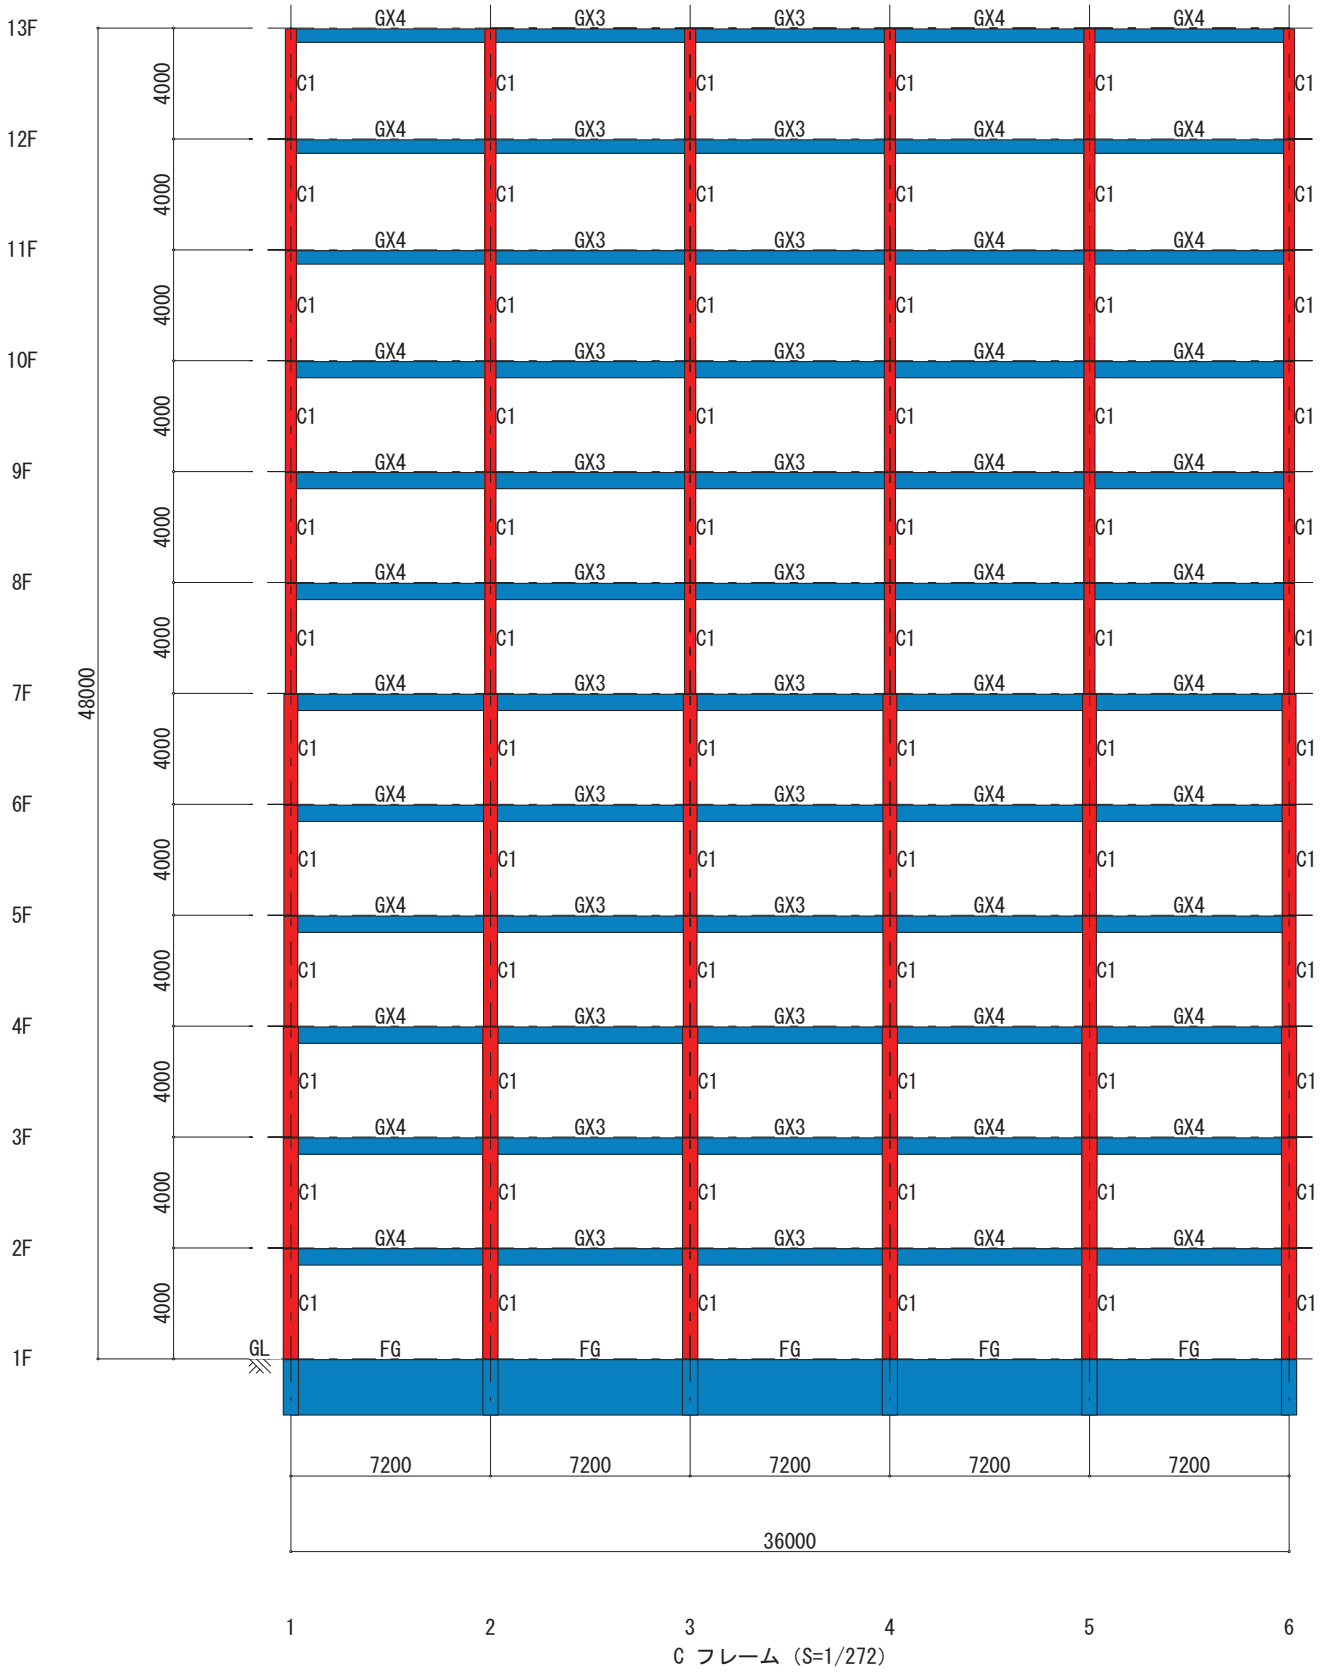
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
48000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
48000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
48000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
48000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
48000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
48000
GY1
GY3
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)



13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
48000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

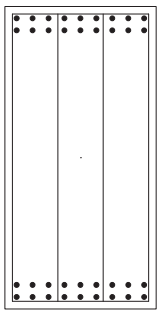符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		100 x 200
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	9-D32
	2段筋	9-D32
下端筋	2段筋	9-D32
	1段筋	9-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー


b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ


符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX3	GX3	GX3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX4	GX4	GX4	GX4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x400x19x40(18)	H形-900x400x19x40(18)	H形-900x400x19x40(18)	H形-800x350x19x40(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY2	GY2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x32(18)	H形-900x350x19x32(18)	H形-700x350x14x32(18)	H形-700x350x14x25(18)
接合部名称	端部				
	継手				



符 号		GY3	GY3	GY3	GY3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY4	GY4	GY4	GY4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C1
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-550x550x36(126)	角鋼-500x500x28(98)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x16(56)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2	C2	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-750x750x32(112)	角鋼-650x650x32(112)	角鋼-550x550x36(126)	角鋼-550x550x32(112)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	250.0	b1
			S2	250.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	250.0	b1
			c	750.0	b1
			c	750.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	250.0	b1
			d	750.0	b1
			d	750.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	250.0	b1
			S1	250.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-13F	S	普通			24.00

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
11F-13F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-13F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6 (195)	196.6 (195)	195	295	295	295	295	295	295
SD345	345	215 (195)	215 (195)	195	345	345	345	345	345	345
SD390	390	215 (195)	215 (195)	195	390	390	390	390	390	390

[＊：D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	－	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	－	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	－	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	－
せん断補強筋	1.00	1.00	－	－
スラブ筋	1.10	－	－	－
開口補強筋	－	－	1.10	－
フランジ鉄骨	1.10	1.10	－	－
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	－	－
主　材	－	－	－	1.10
アンカーボルト	－	1.10	－	－

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量





I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管・箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)


地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.440　(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.440　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.667	Rt = 0.667
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.133	Ci = 0.133

I-3.8　特殊荷重


I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
◢ ：特殊節点荷重
✋ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重


・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

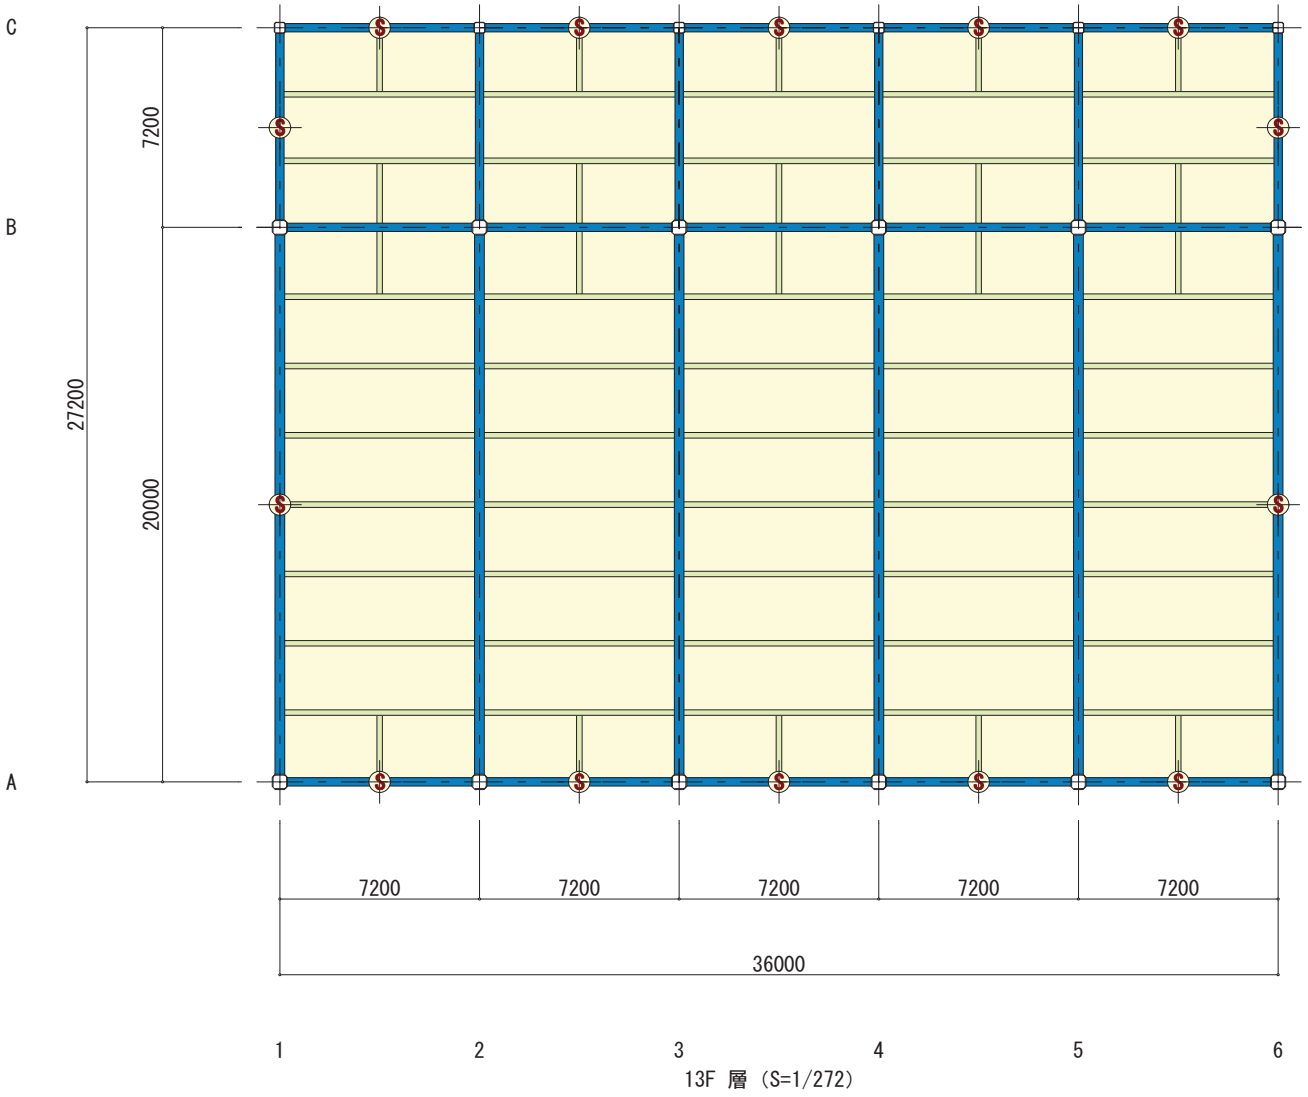


13F 層 (S=1/272)

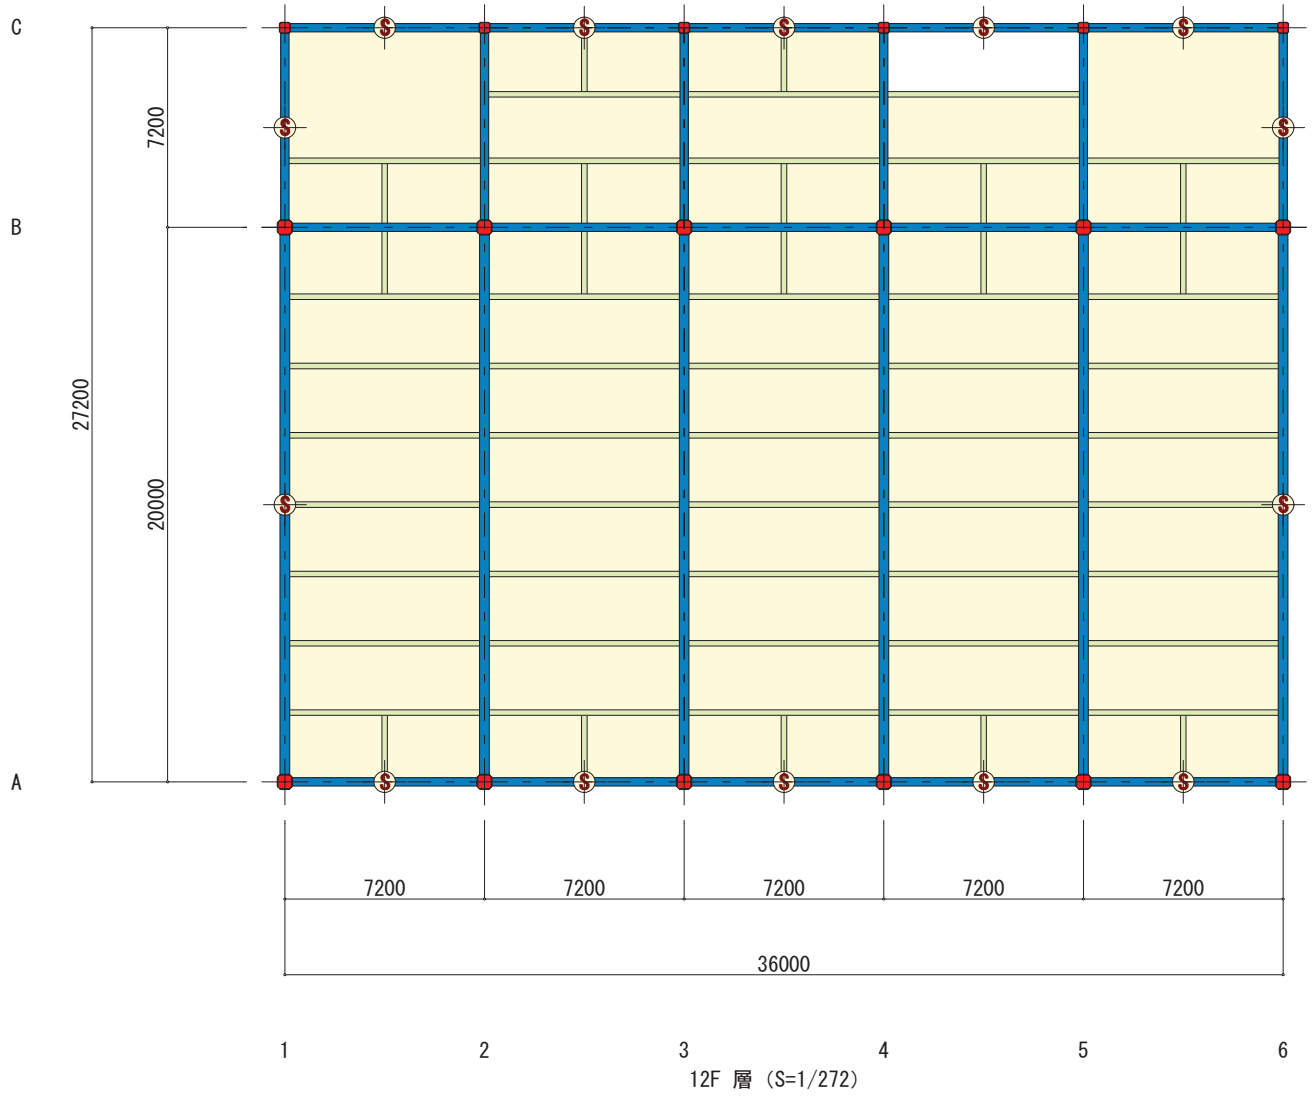


12F 層 (S=1/272)

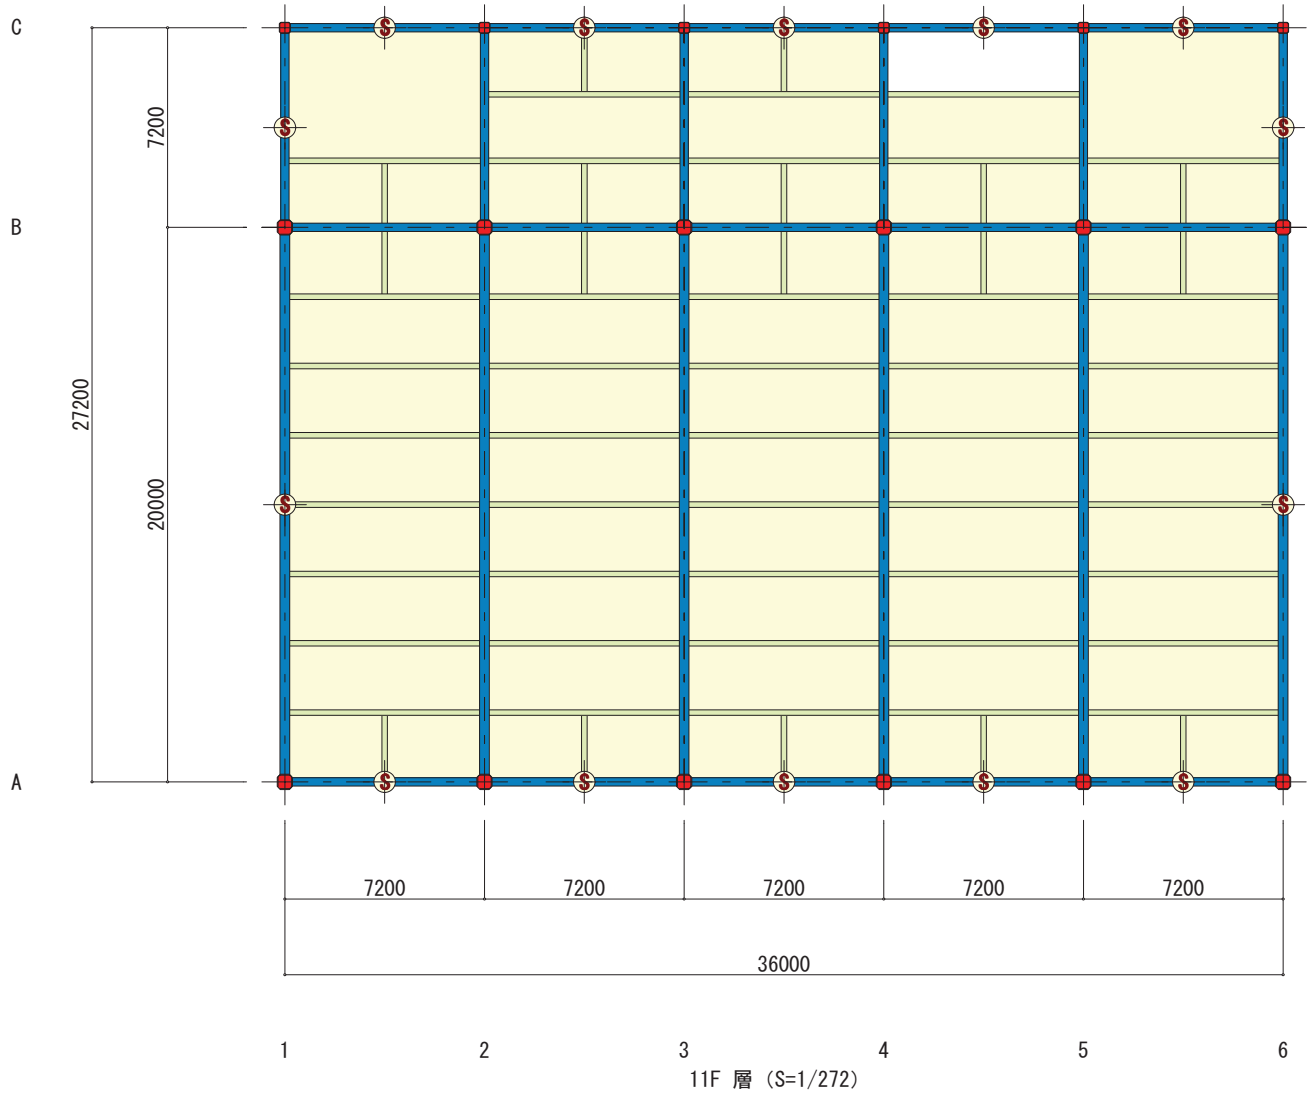


11F 層 (S=1/272)

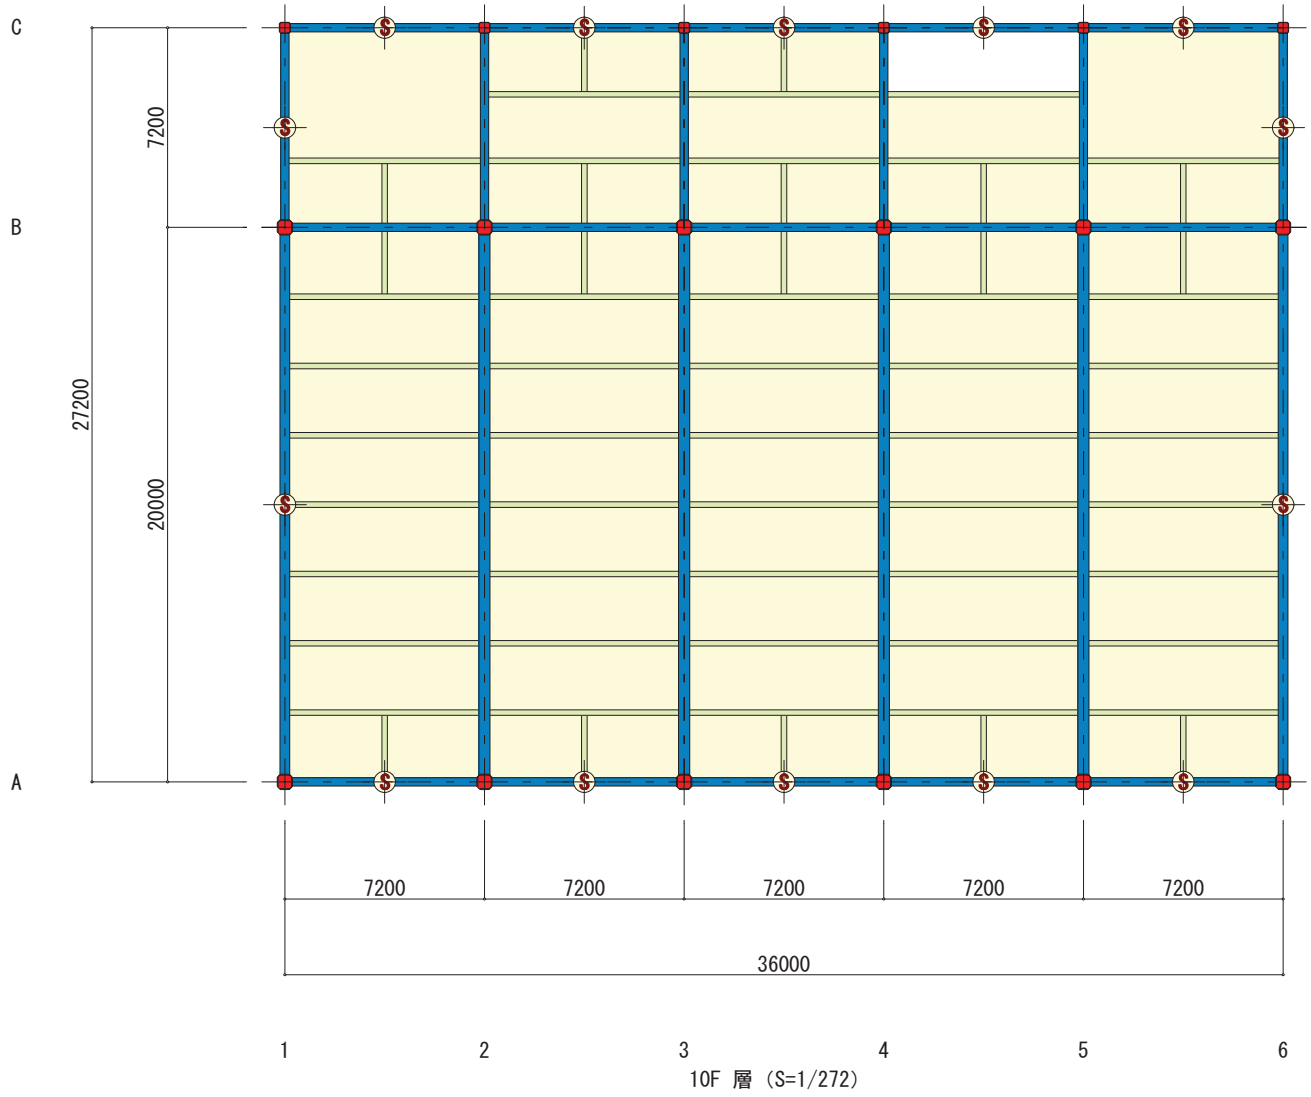


10F 層 (S=1/272)

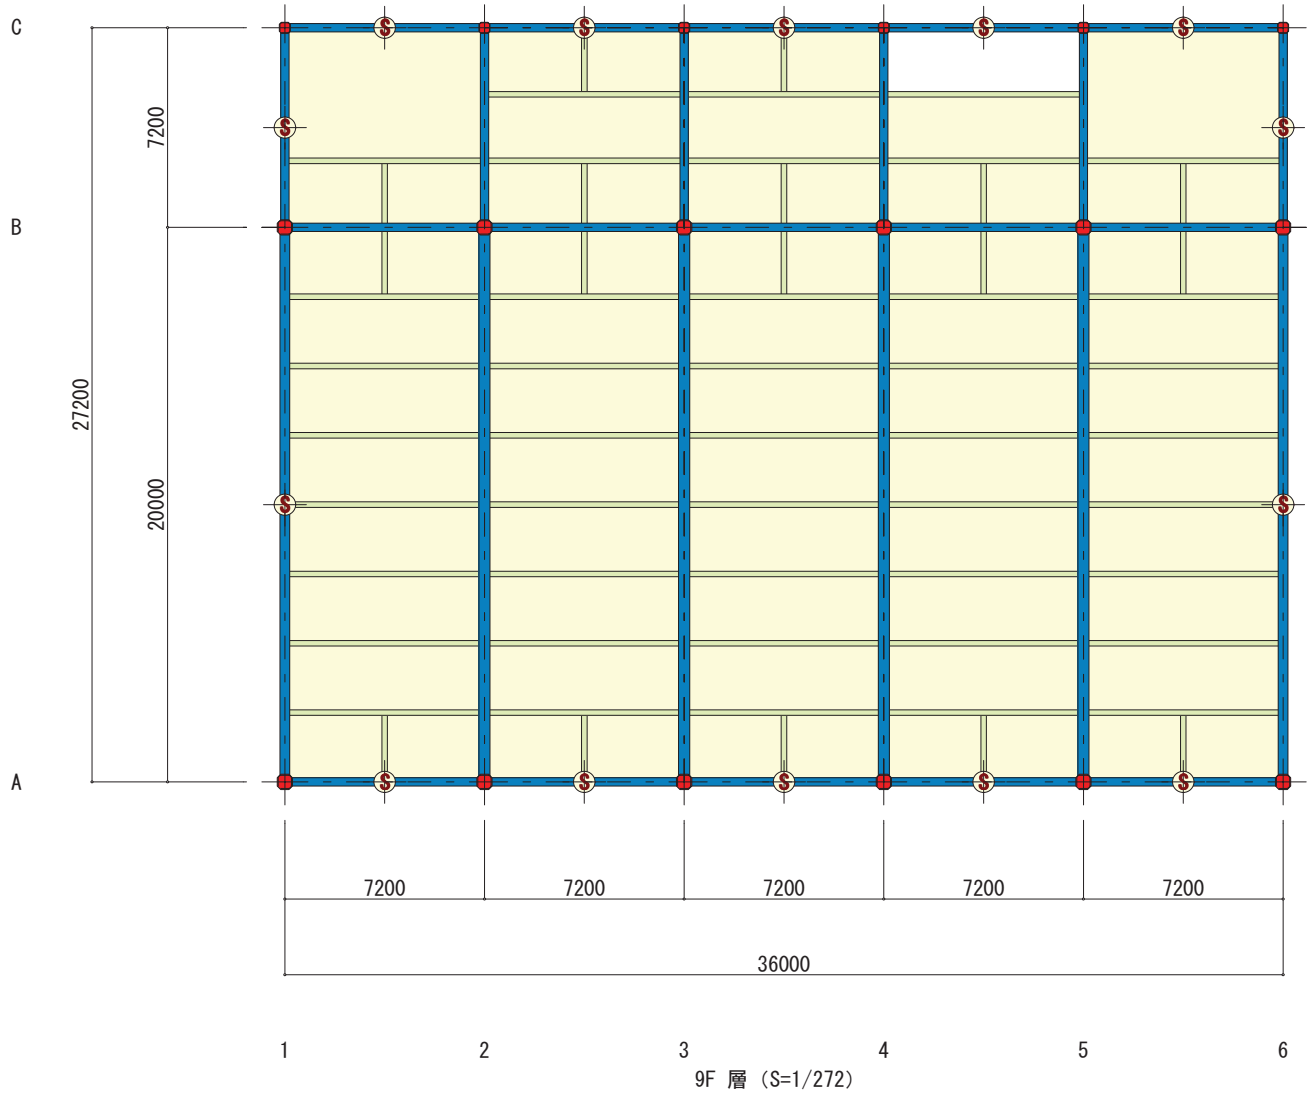


9F 層 (S=1/272)

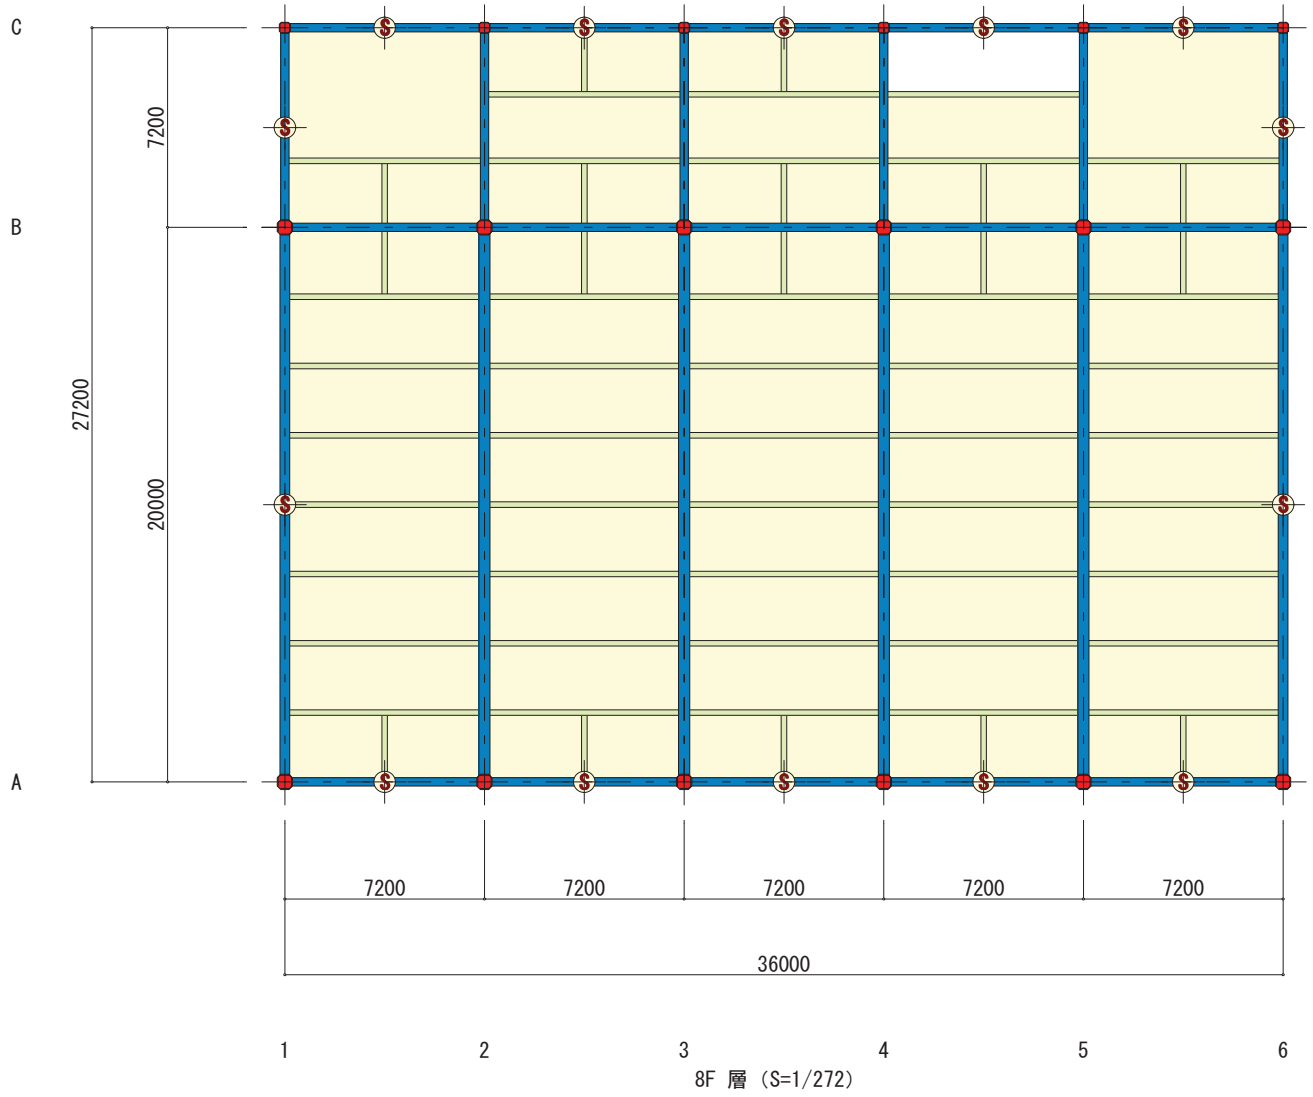


8F 層 (S=1/272)

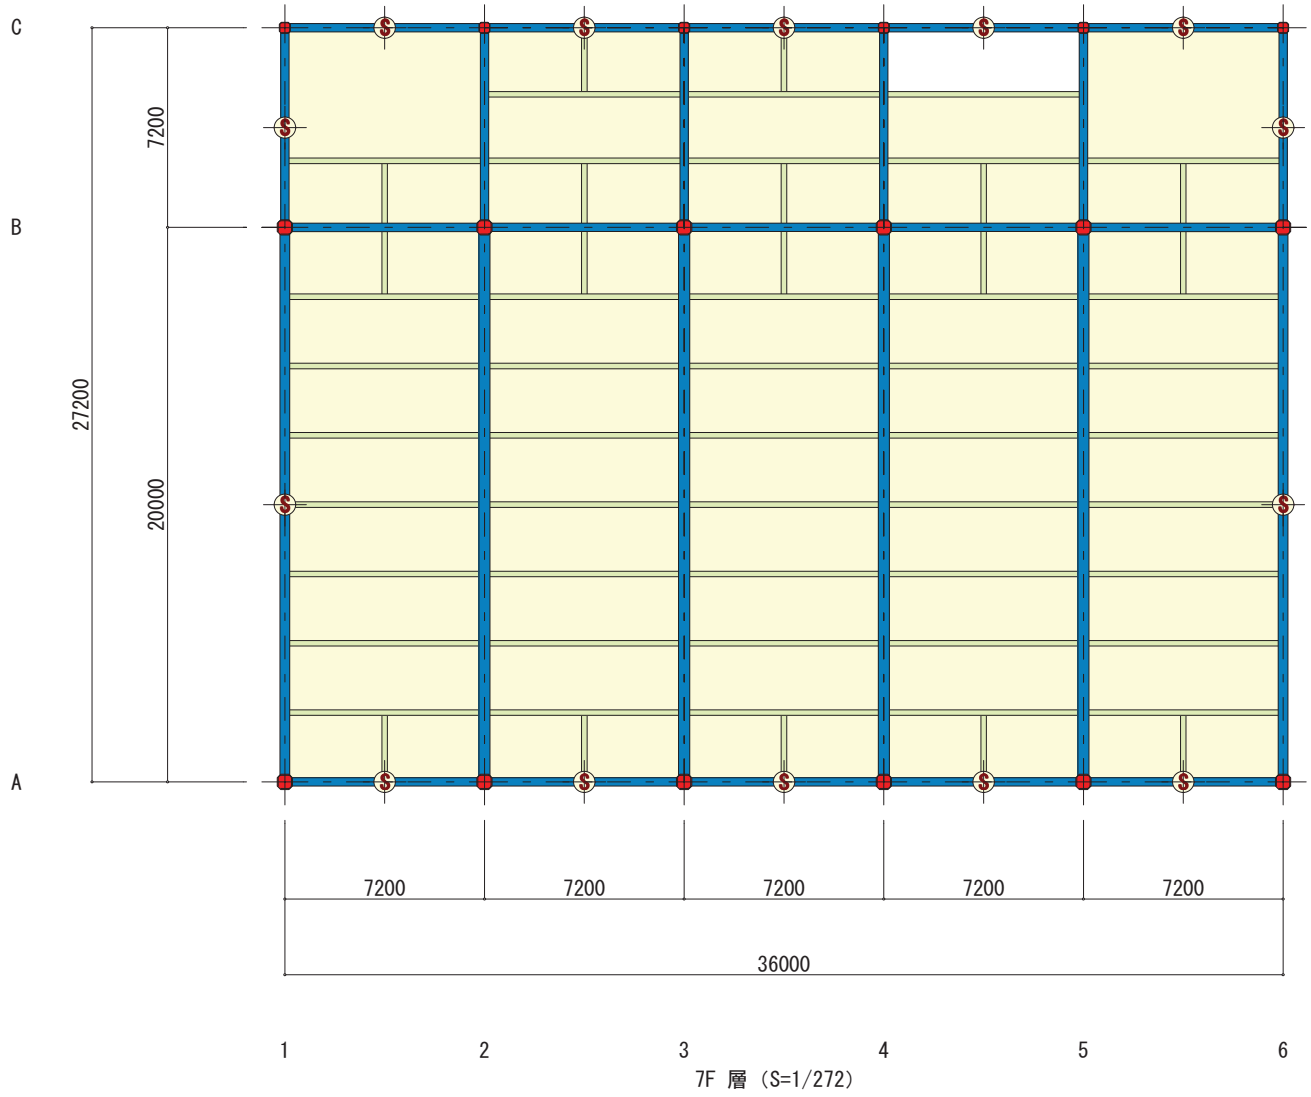


7F 層 (S=1/272)

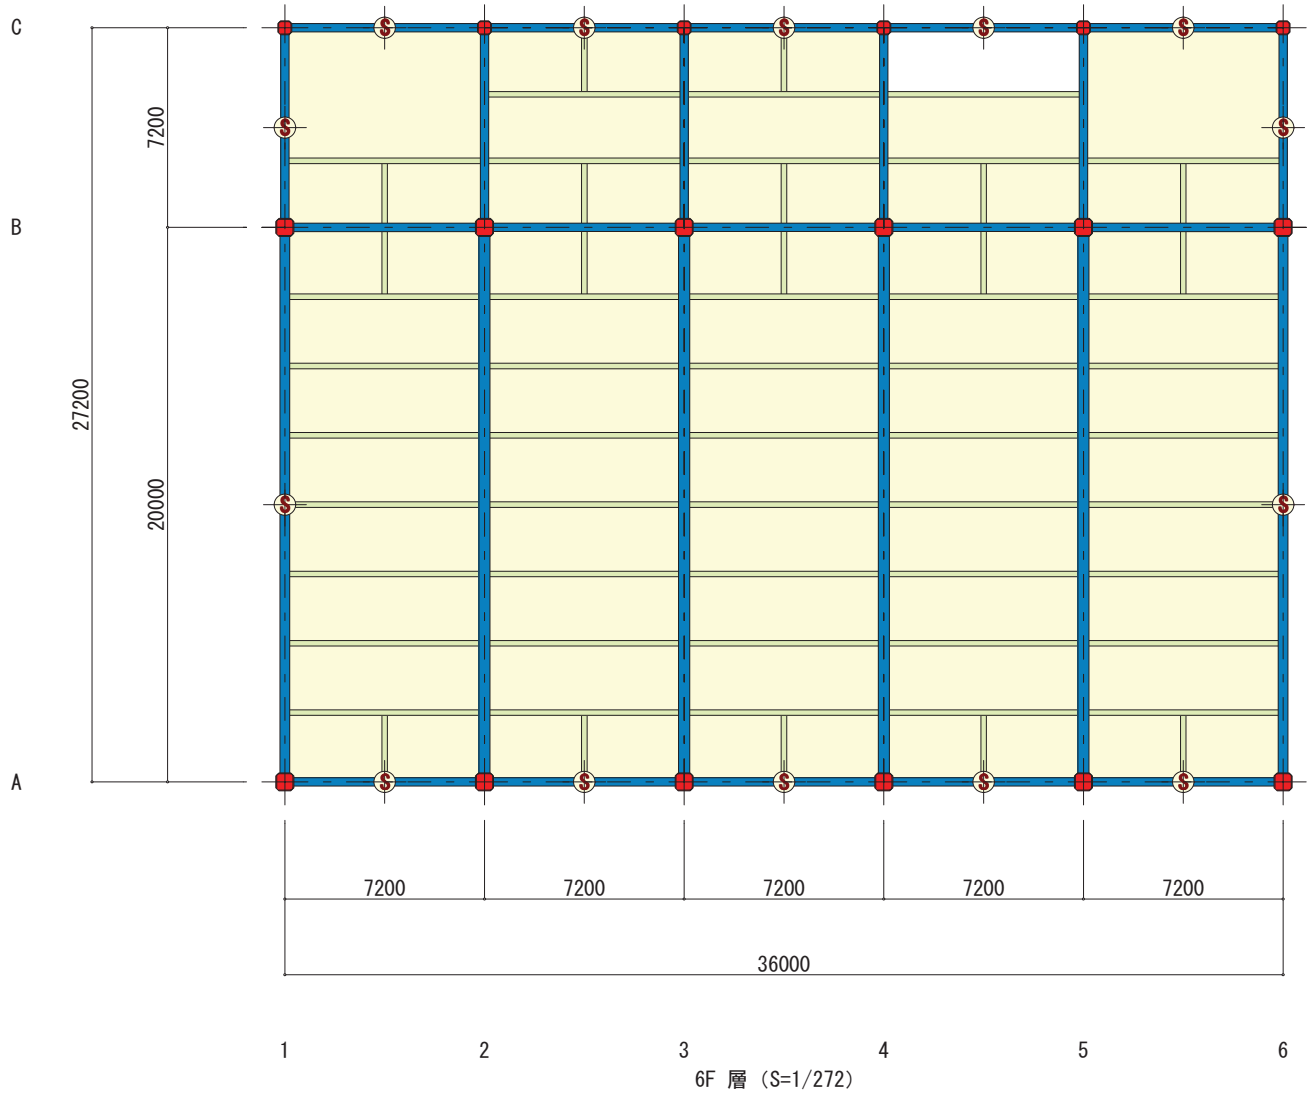


6F 層 (S=1/272)

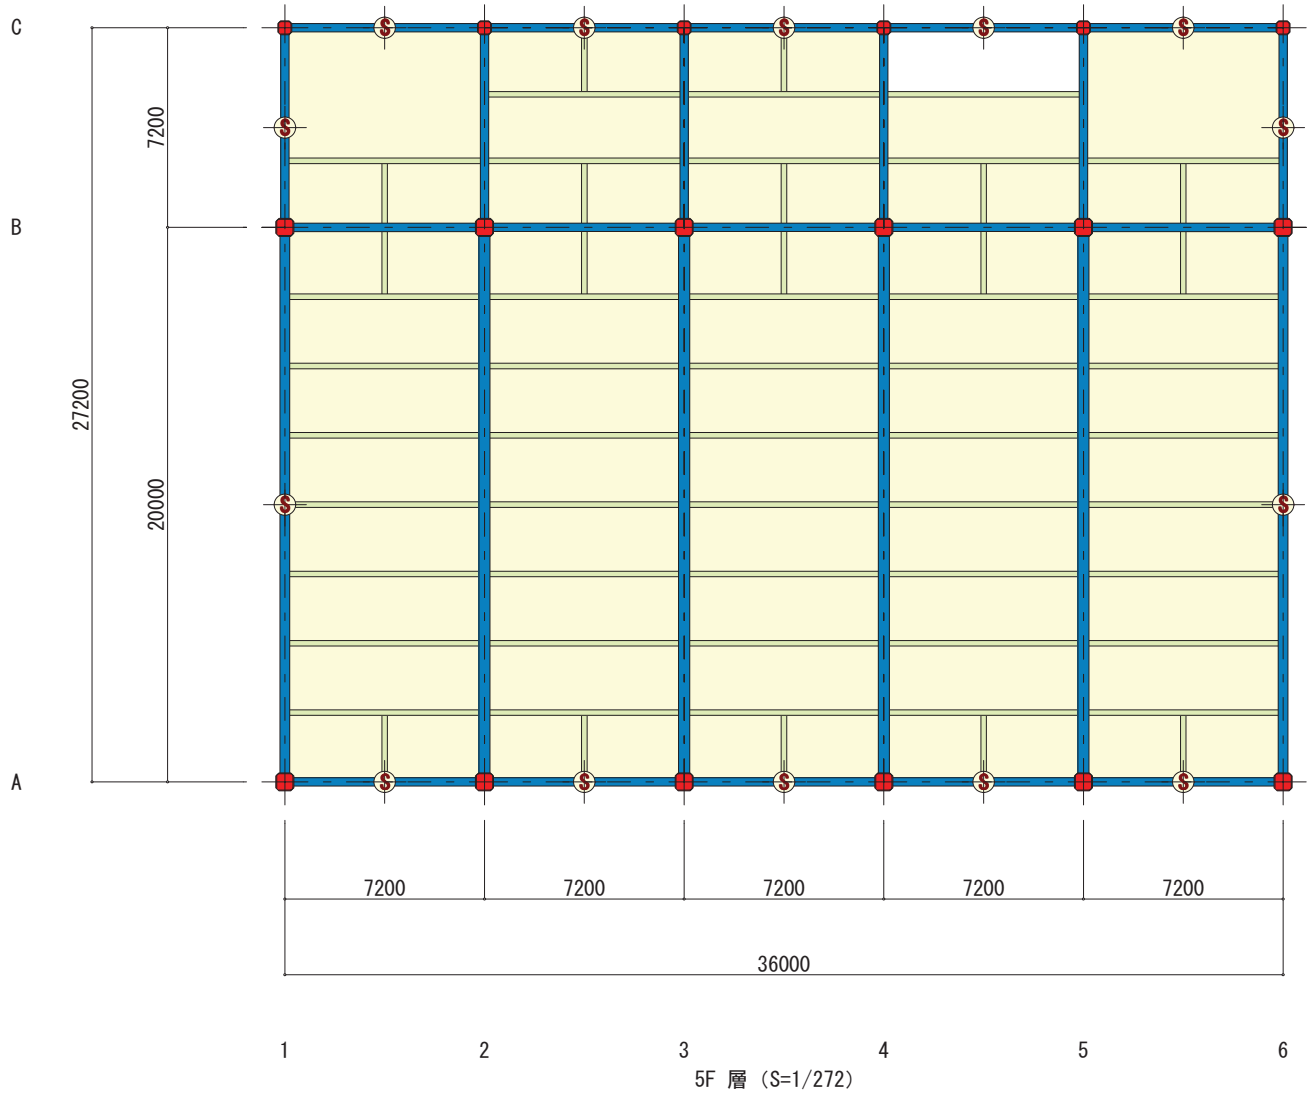


5F 層 (S=1/272)

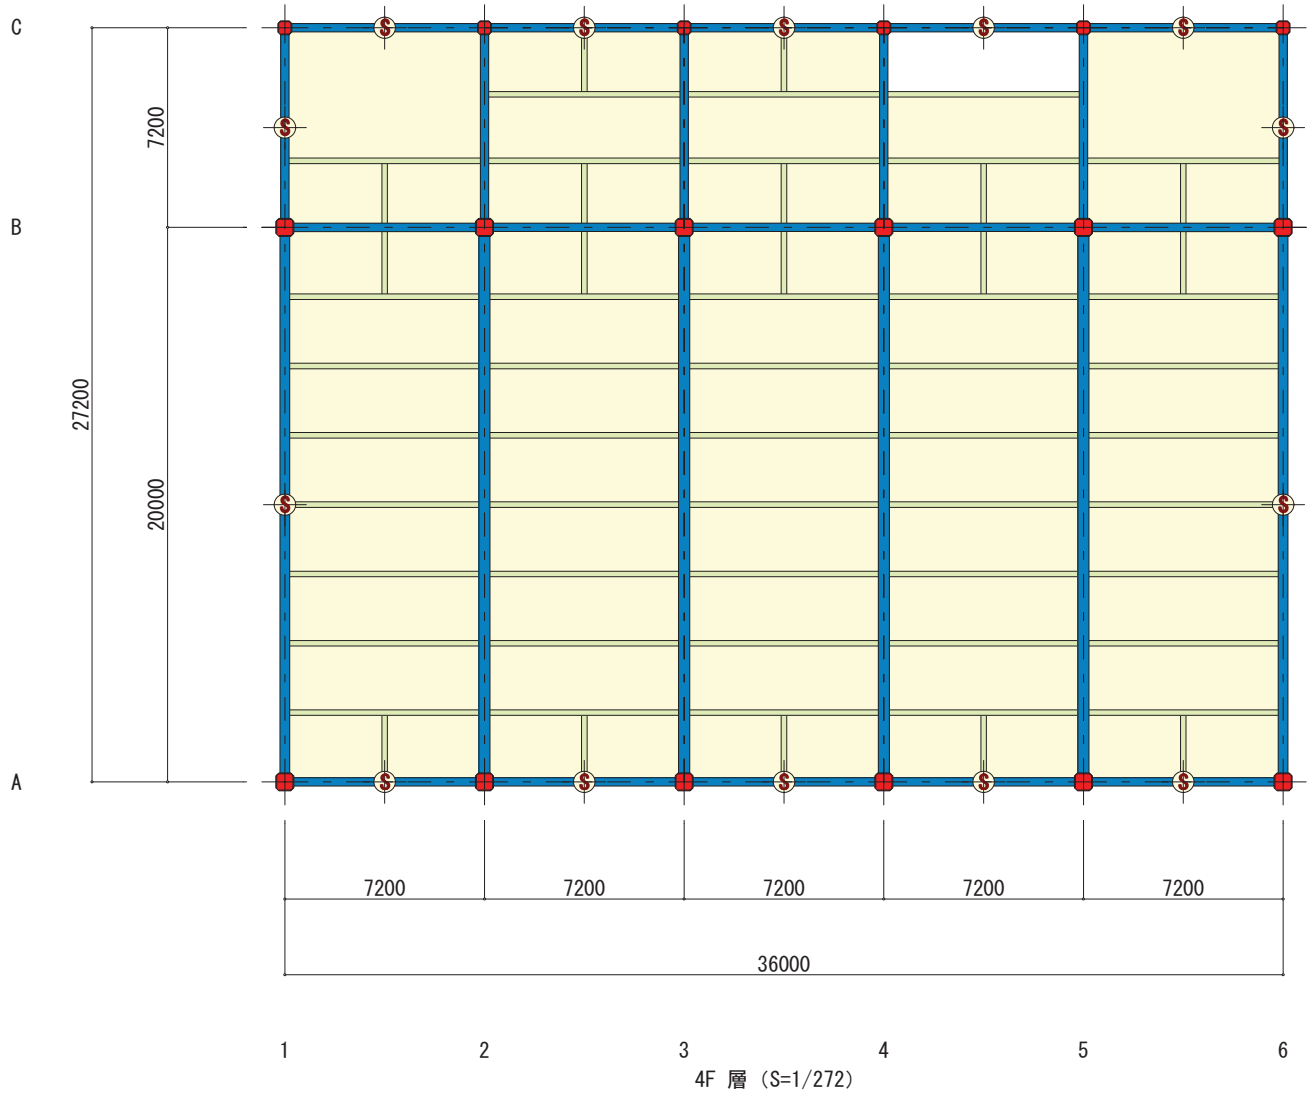


4F 層 (S=1/272)

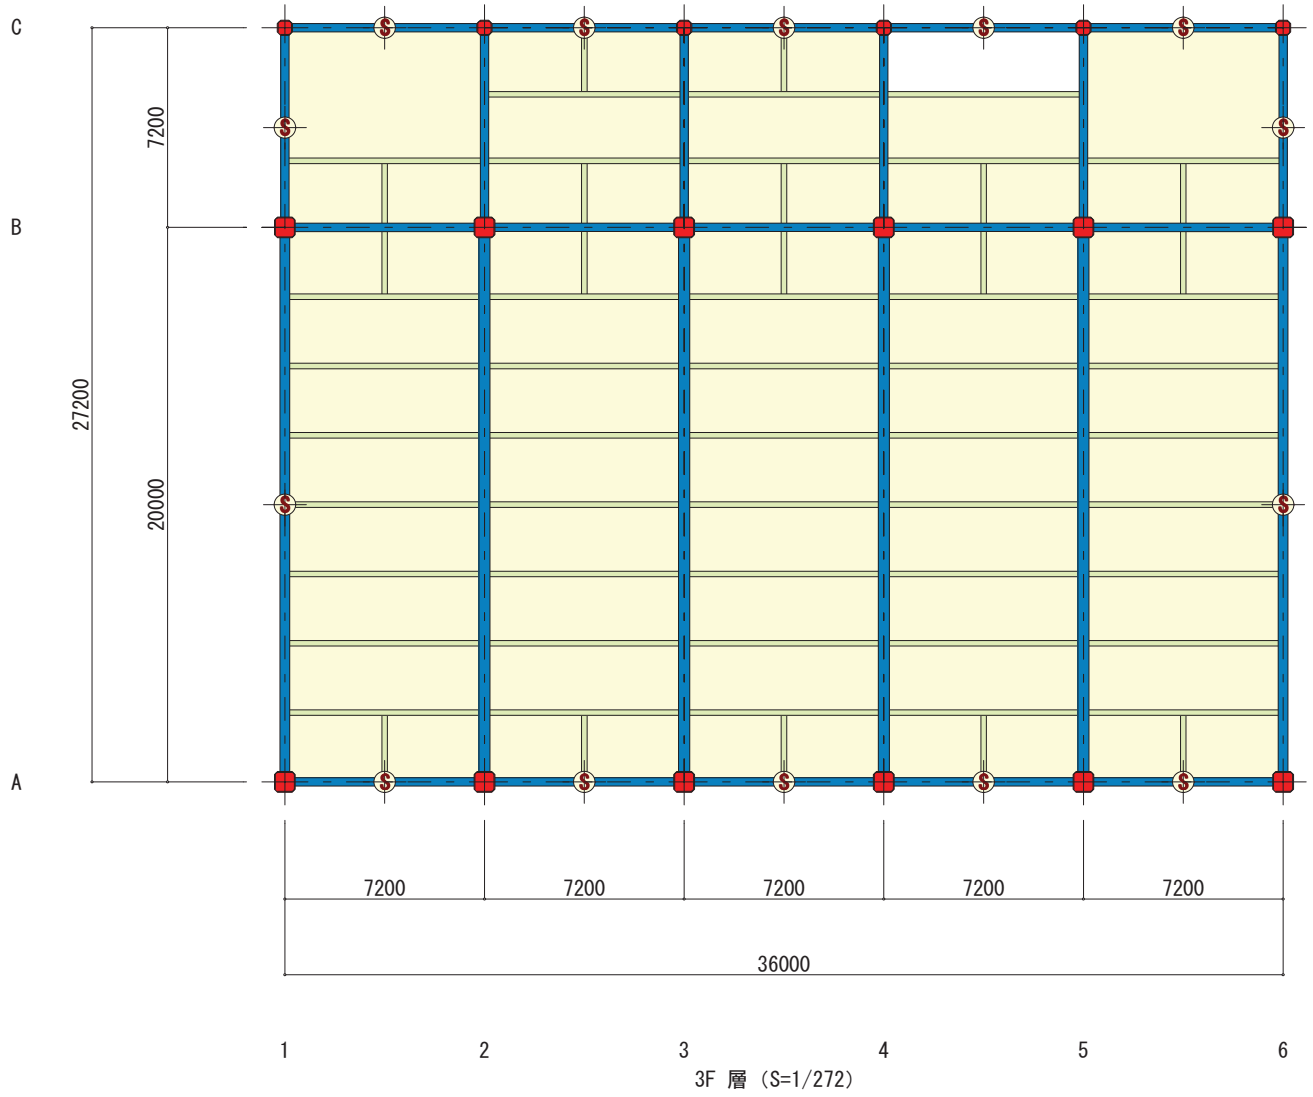

3F 層 (S=1/272)



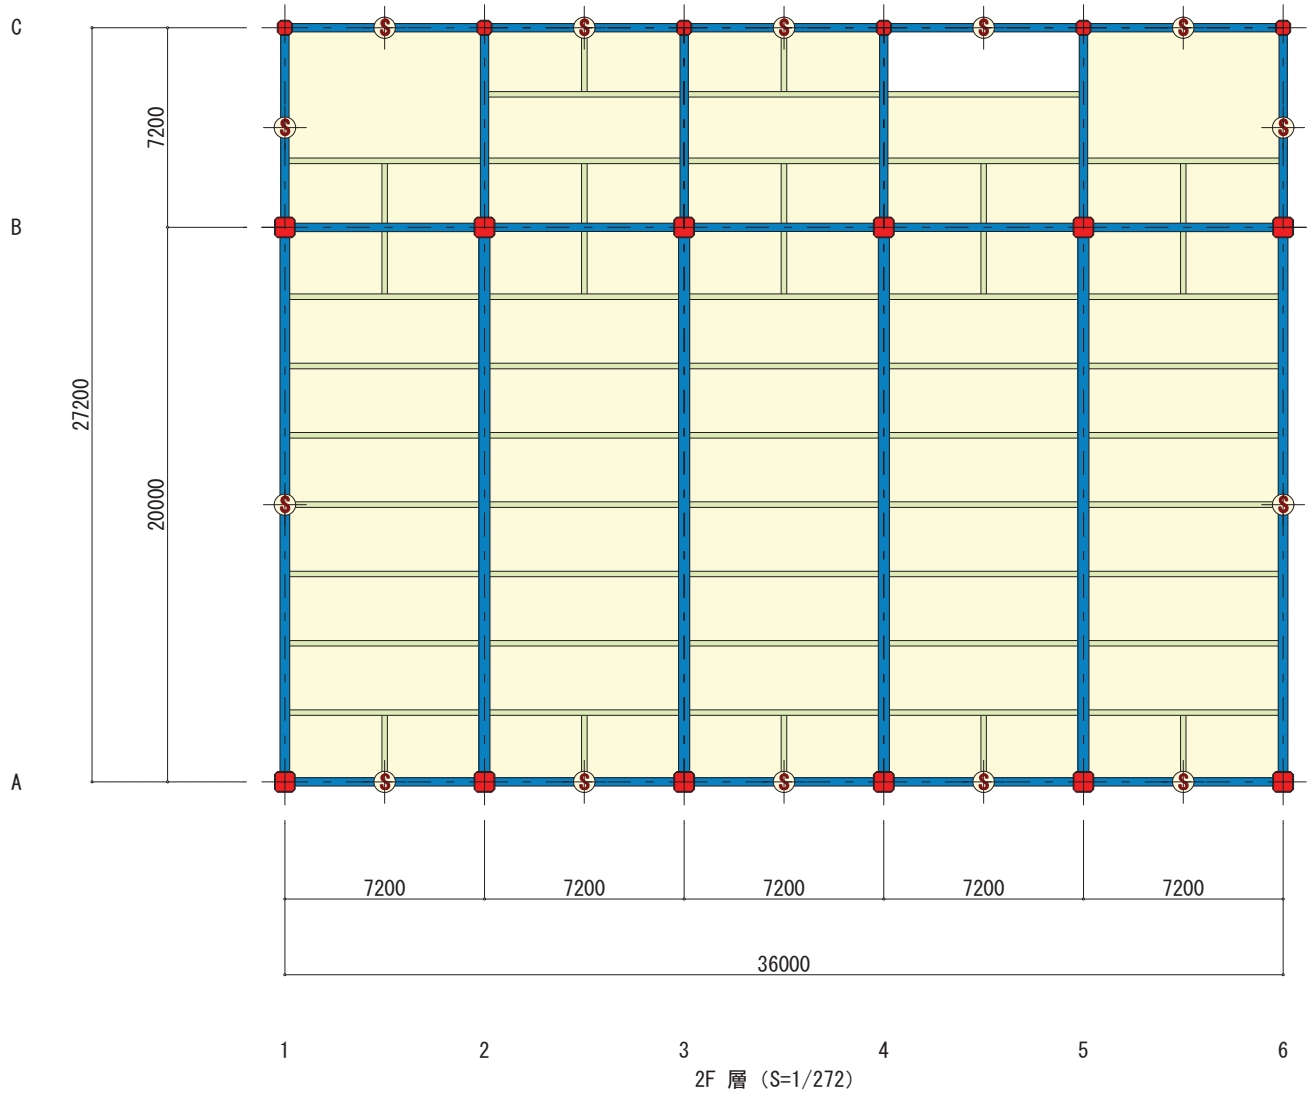


2F 層 (S=1/272)

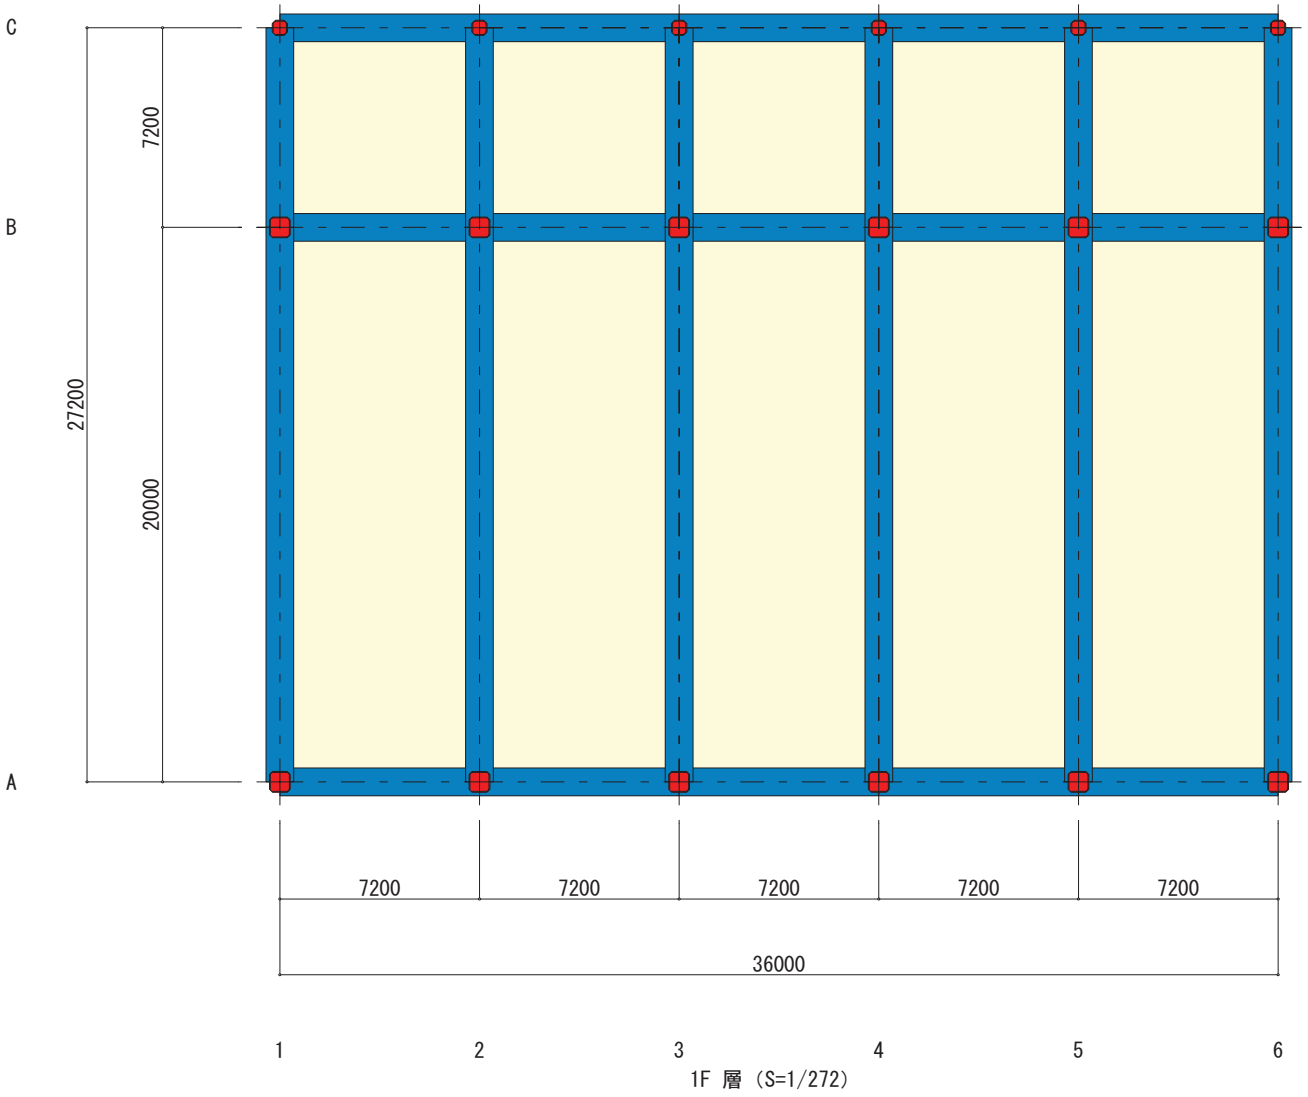

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	B	5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
8F	A	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
4F	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

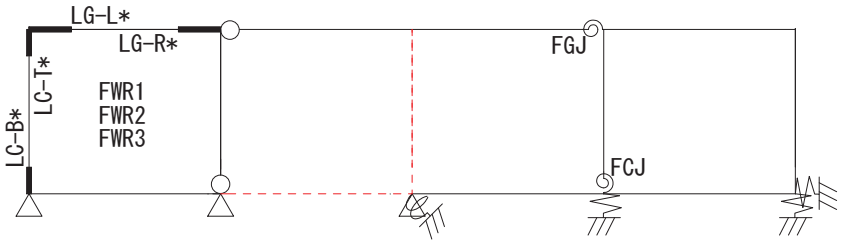


支点バネ
- ：鉛直方向バネ
- ：回転方向バネ
- ：水平方向バネ


柱・はり端部接合状態
- ○　：ピン節点
- 　：回転バネ
  「BP」はベースプレートによる回転剛性
- FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
- FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

- - - - - ：ダミーばり
  ダミー柱


剛域
- LG-L　：はり左端剛域（cm）
- LG-R　：はり右端剛域（cm）
- LC-B　：柱脚剛域（cm）
- LC-T　：柱頭剛域（cm）
- ＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
- FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
- FWR2　：開口長さ比 Lo/L
- FWR3　：開口高さ比 Ho/H

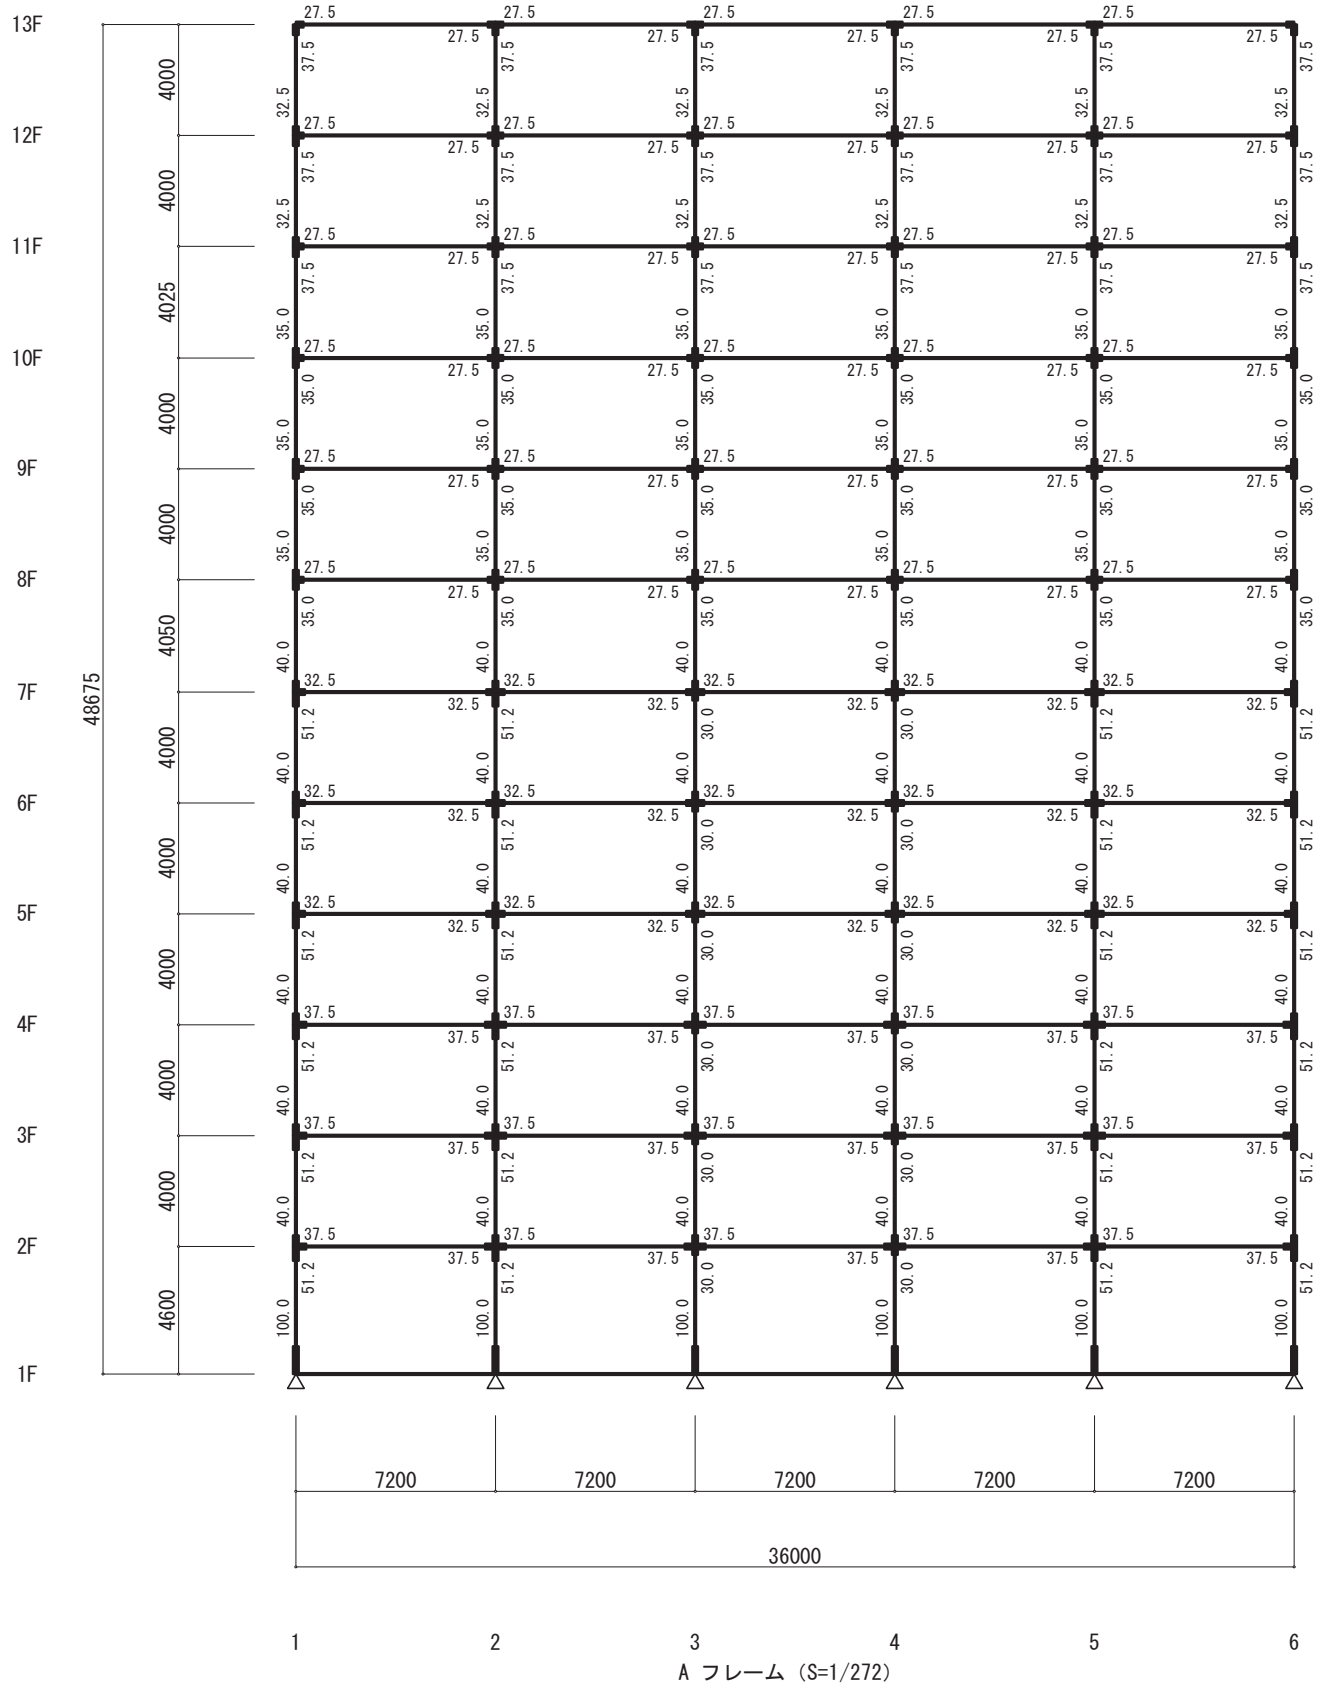

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

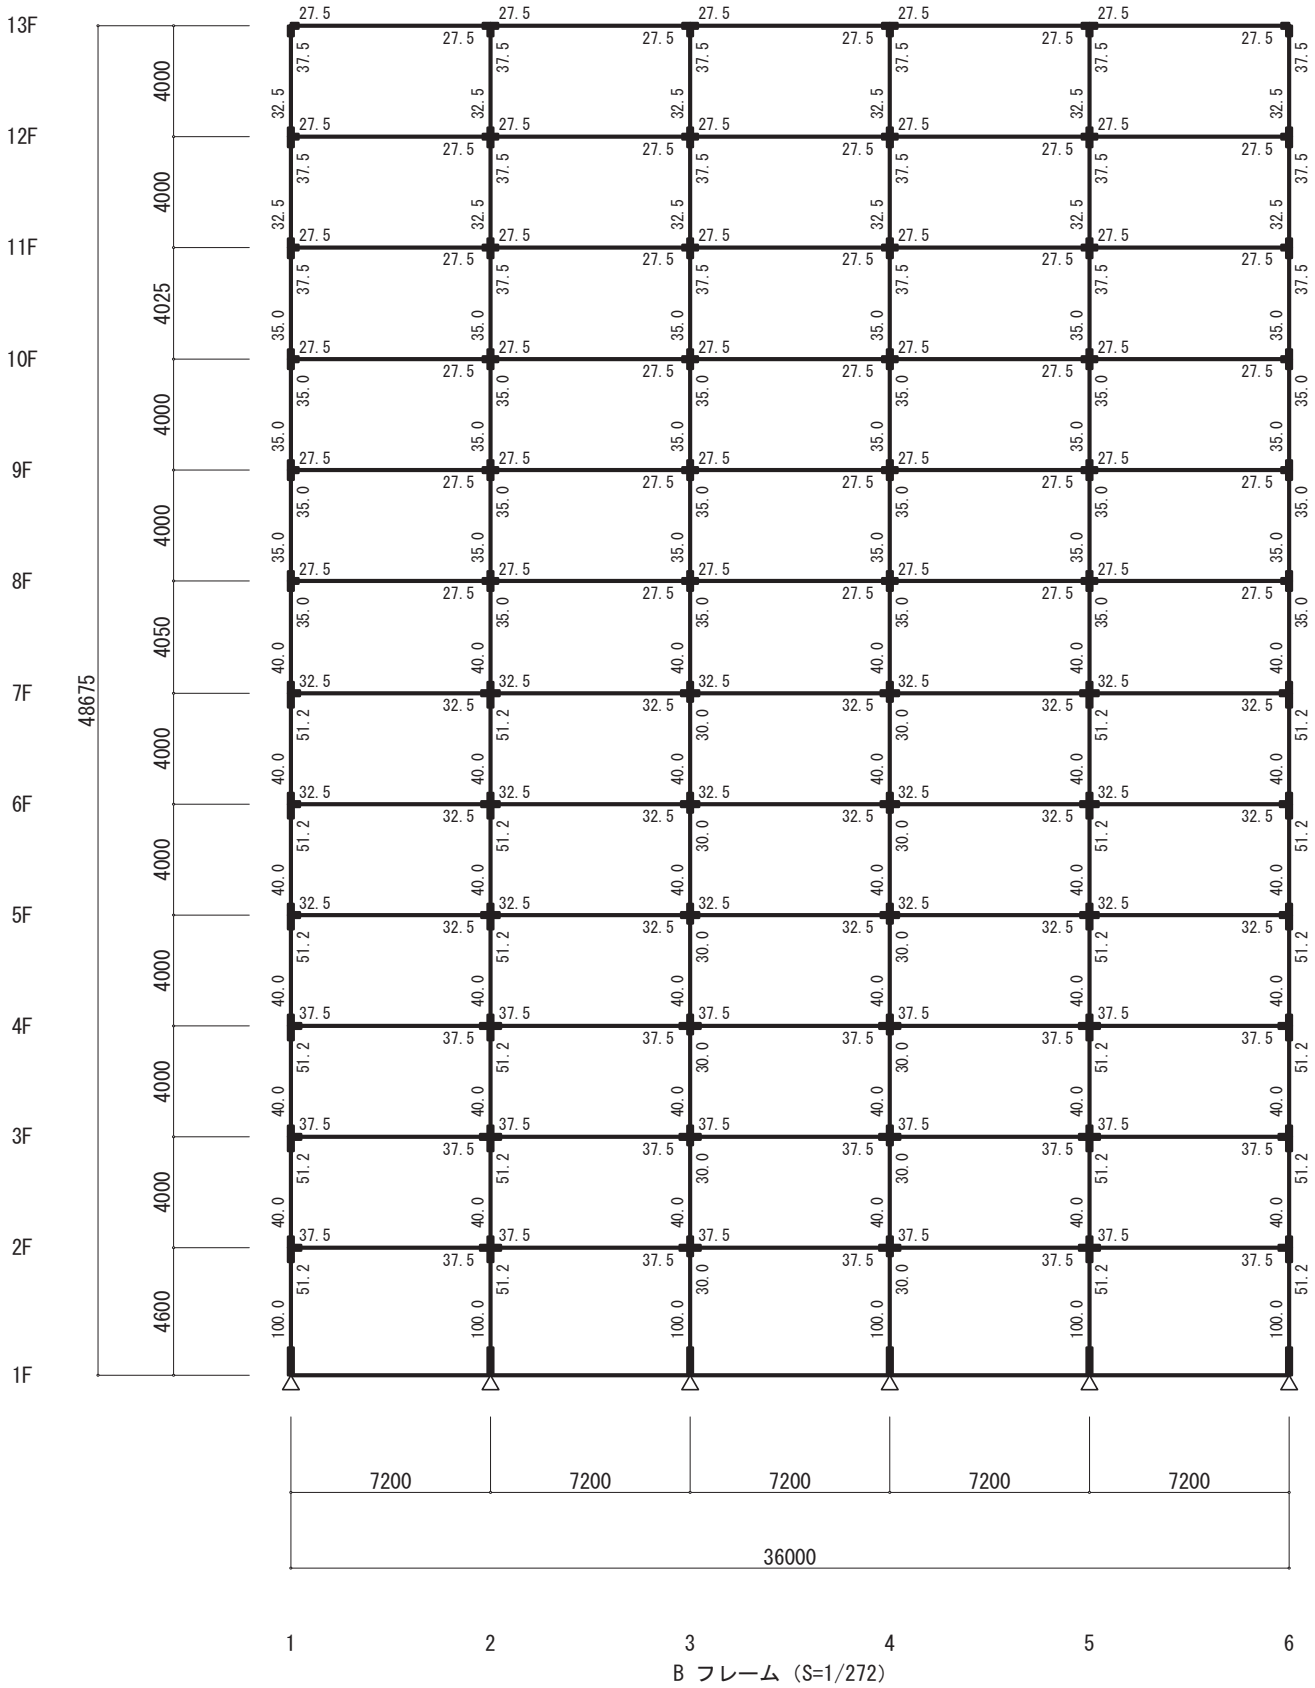
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

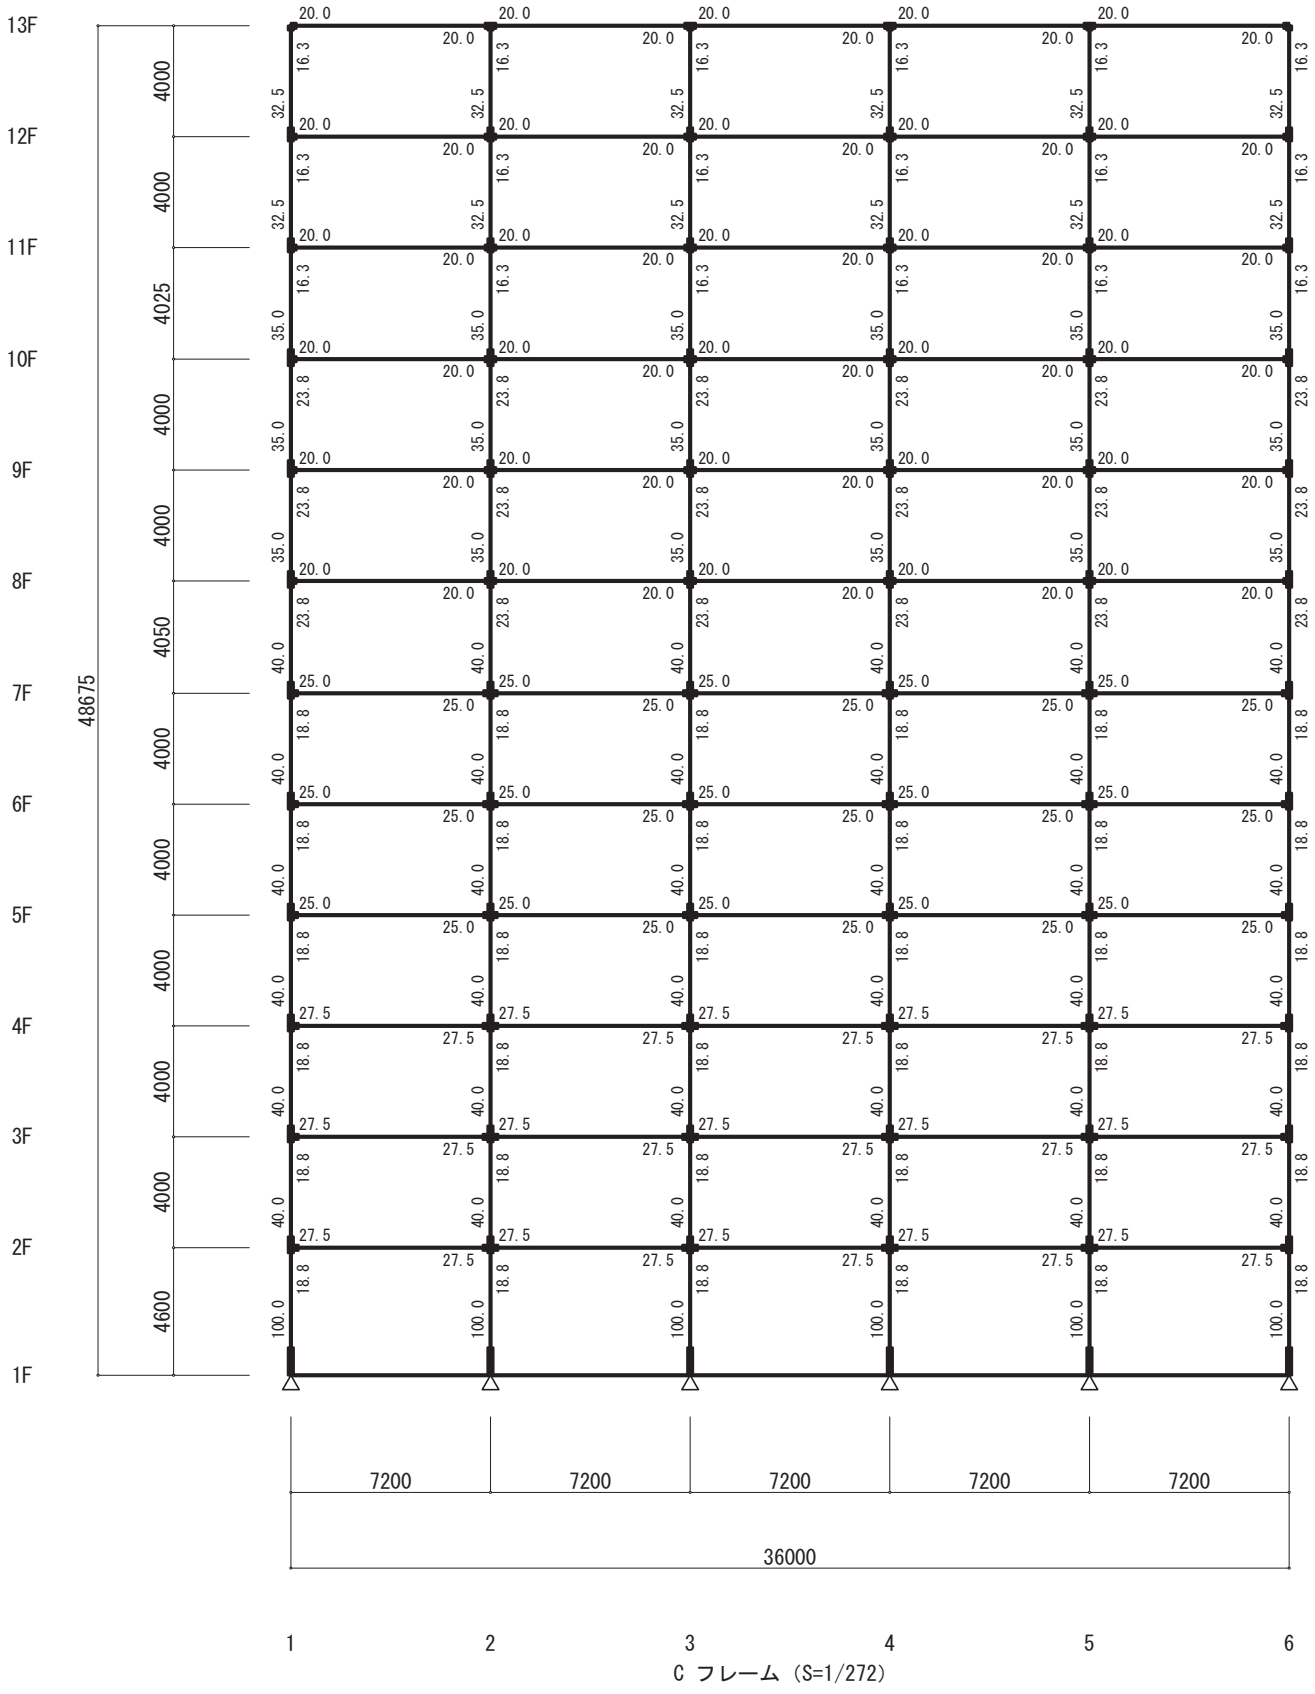
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

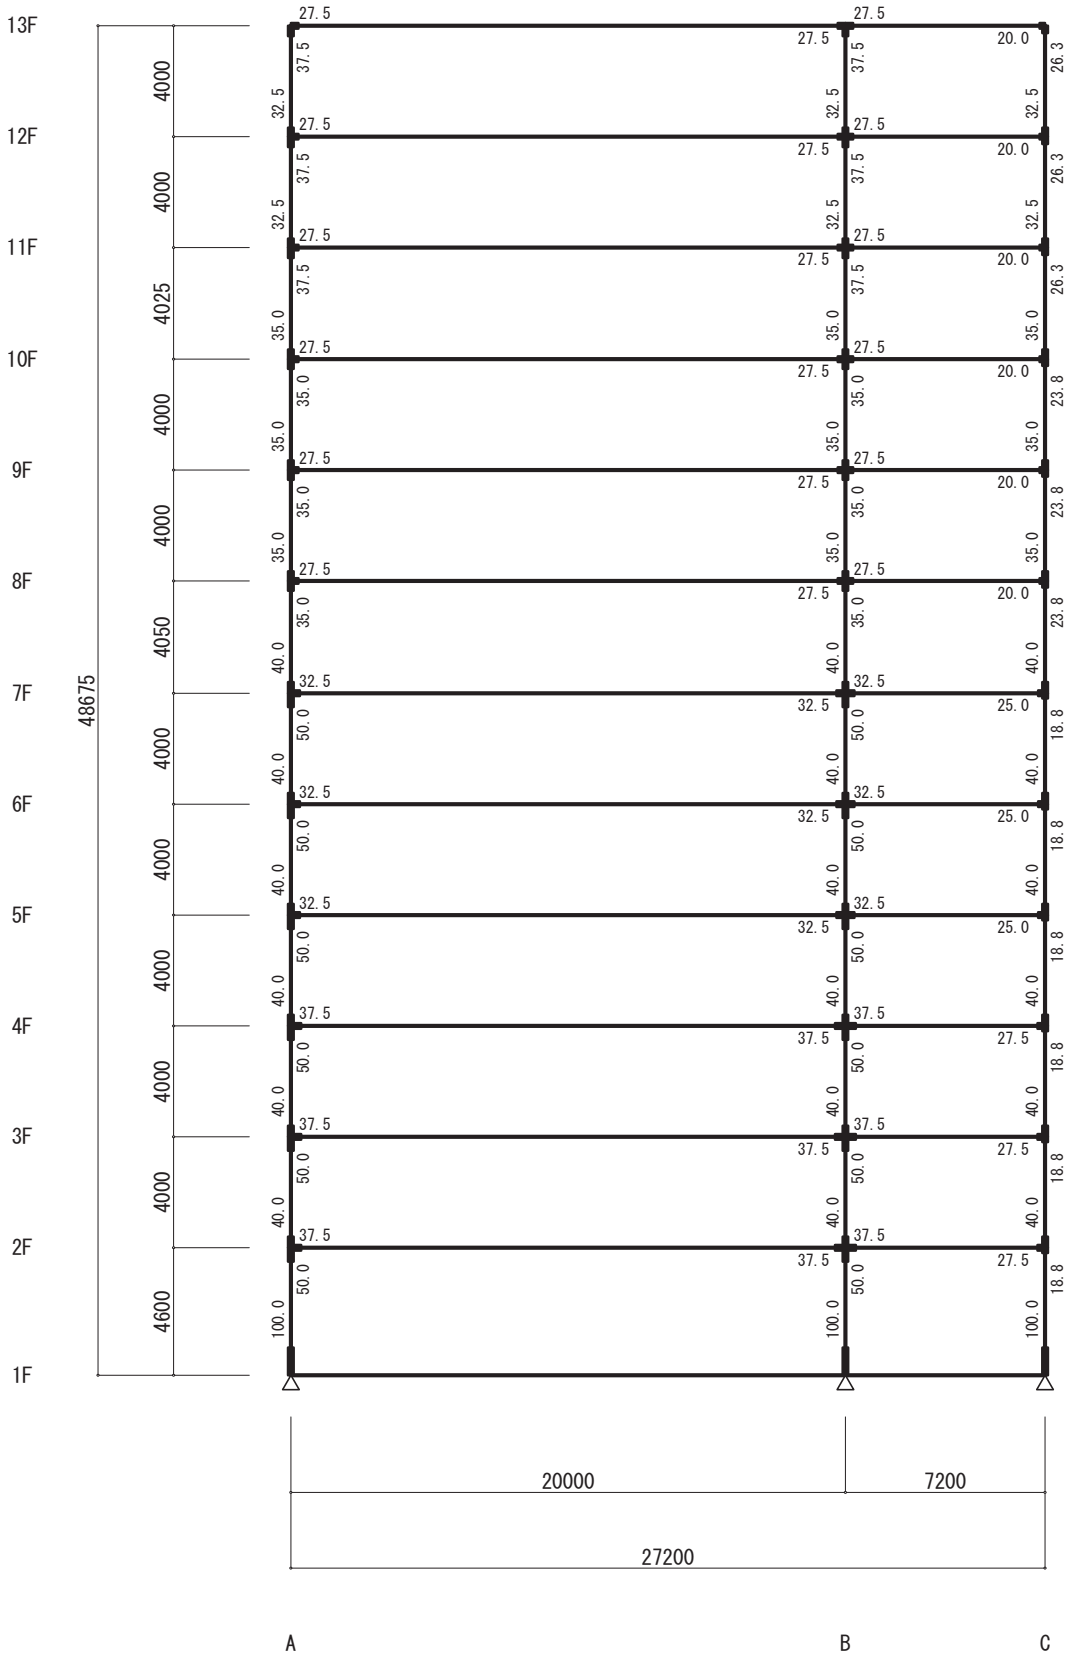
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

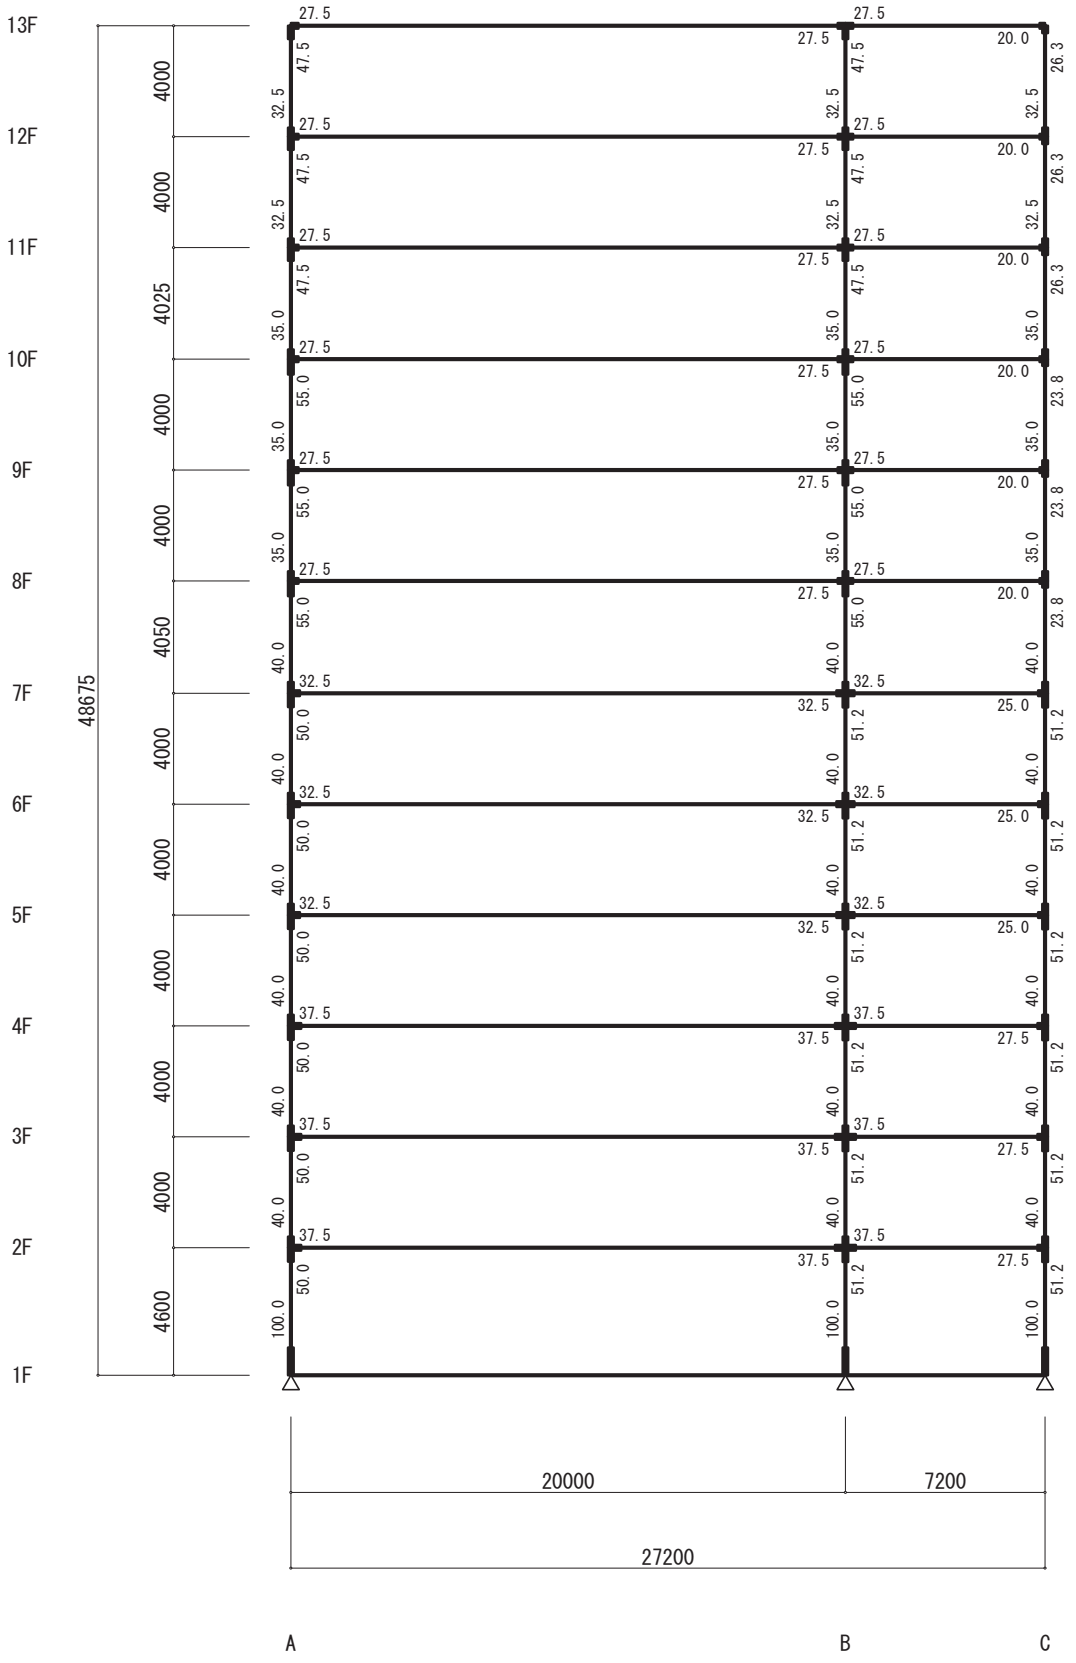
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

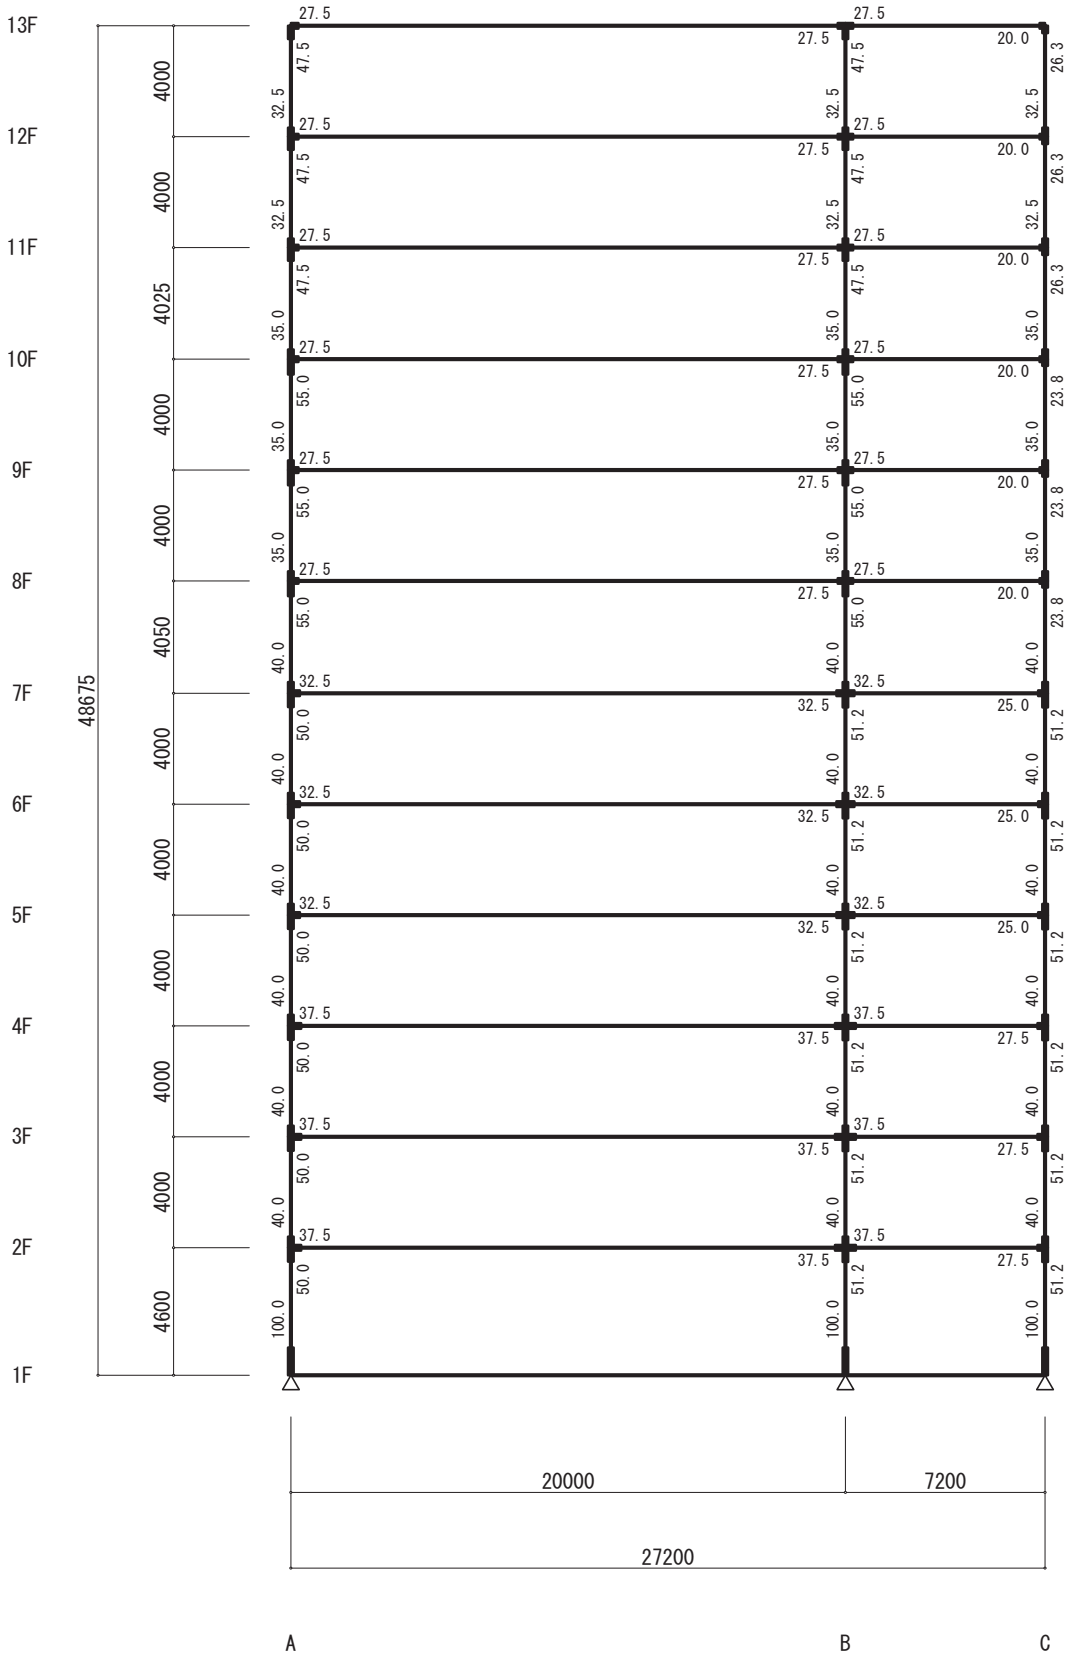
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

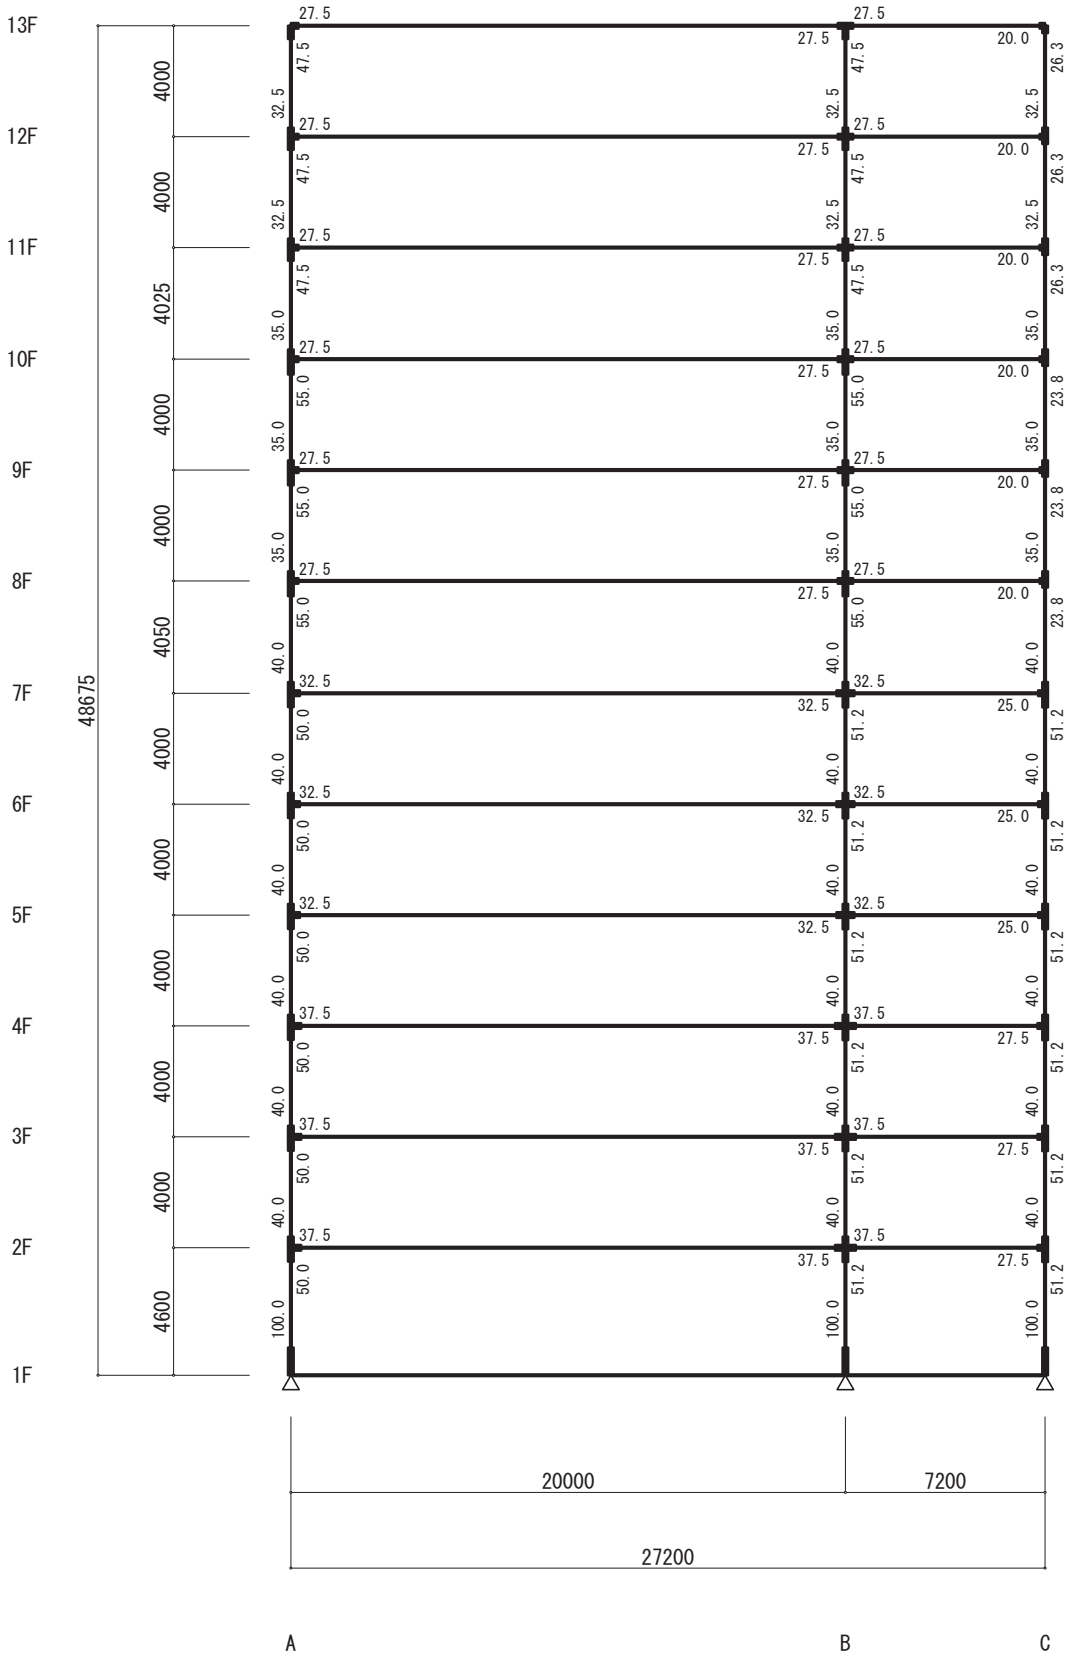
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

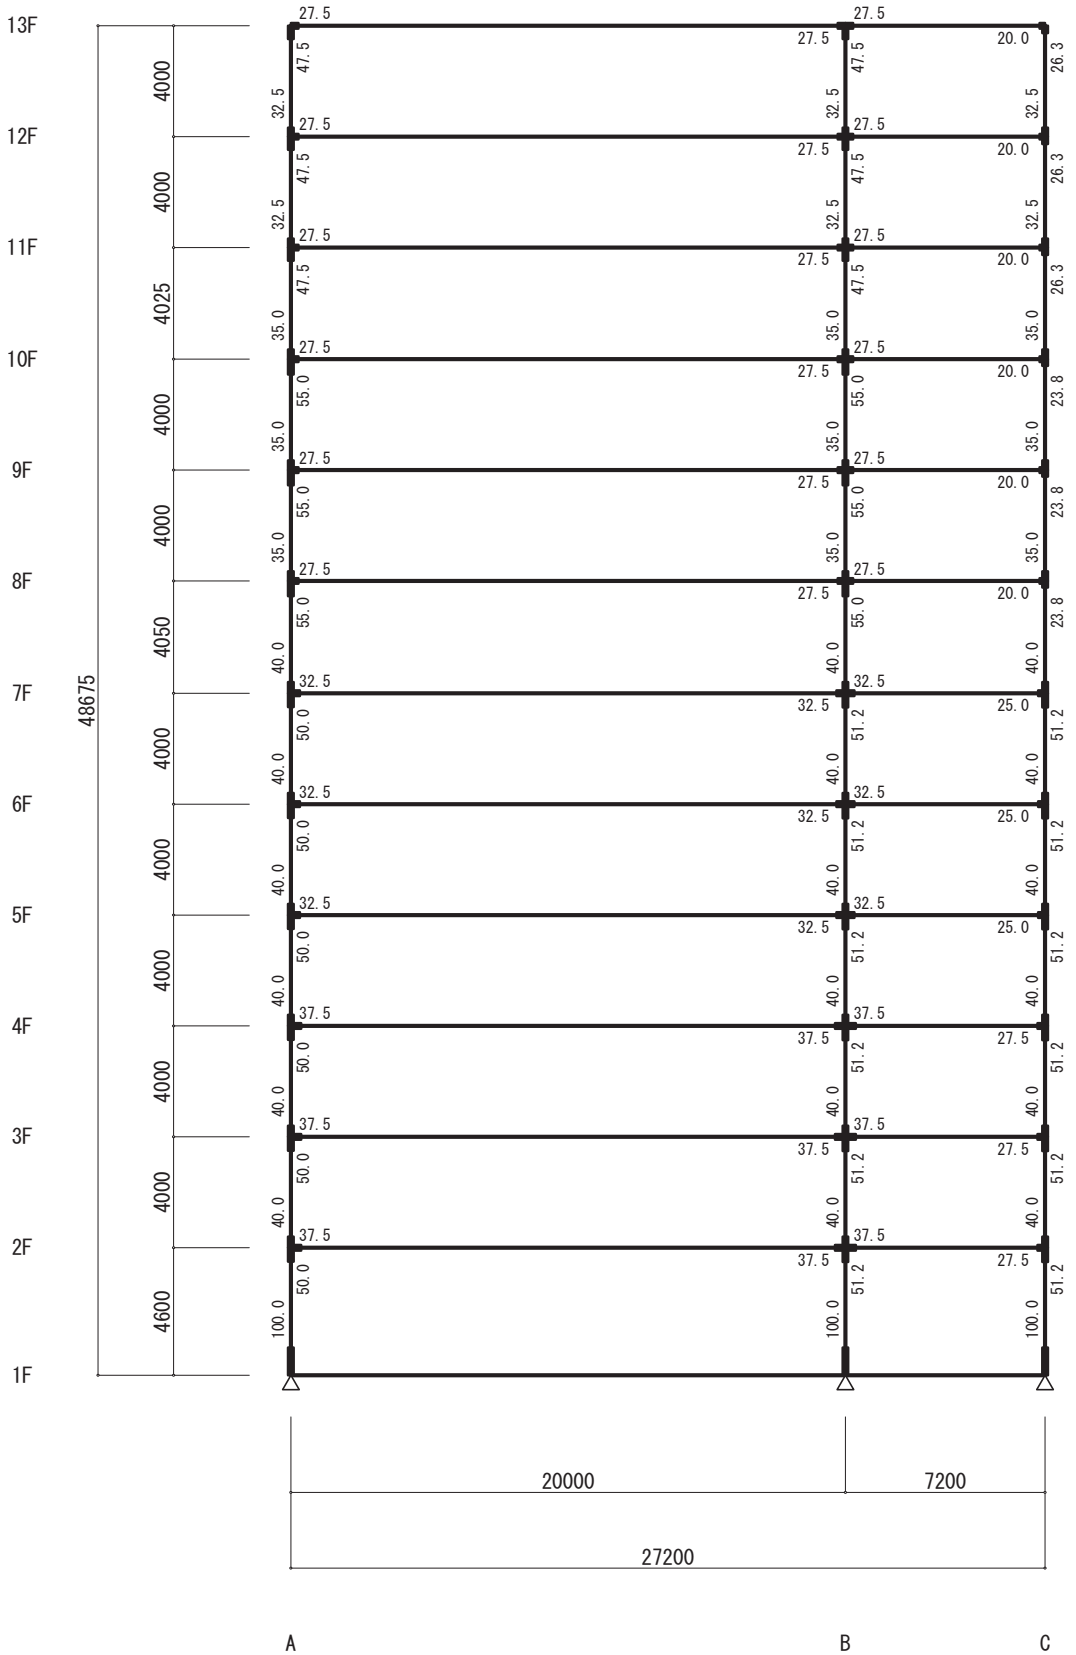

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

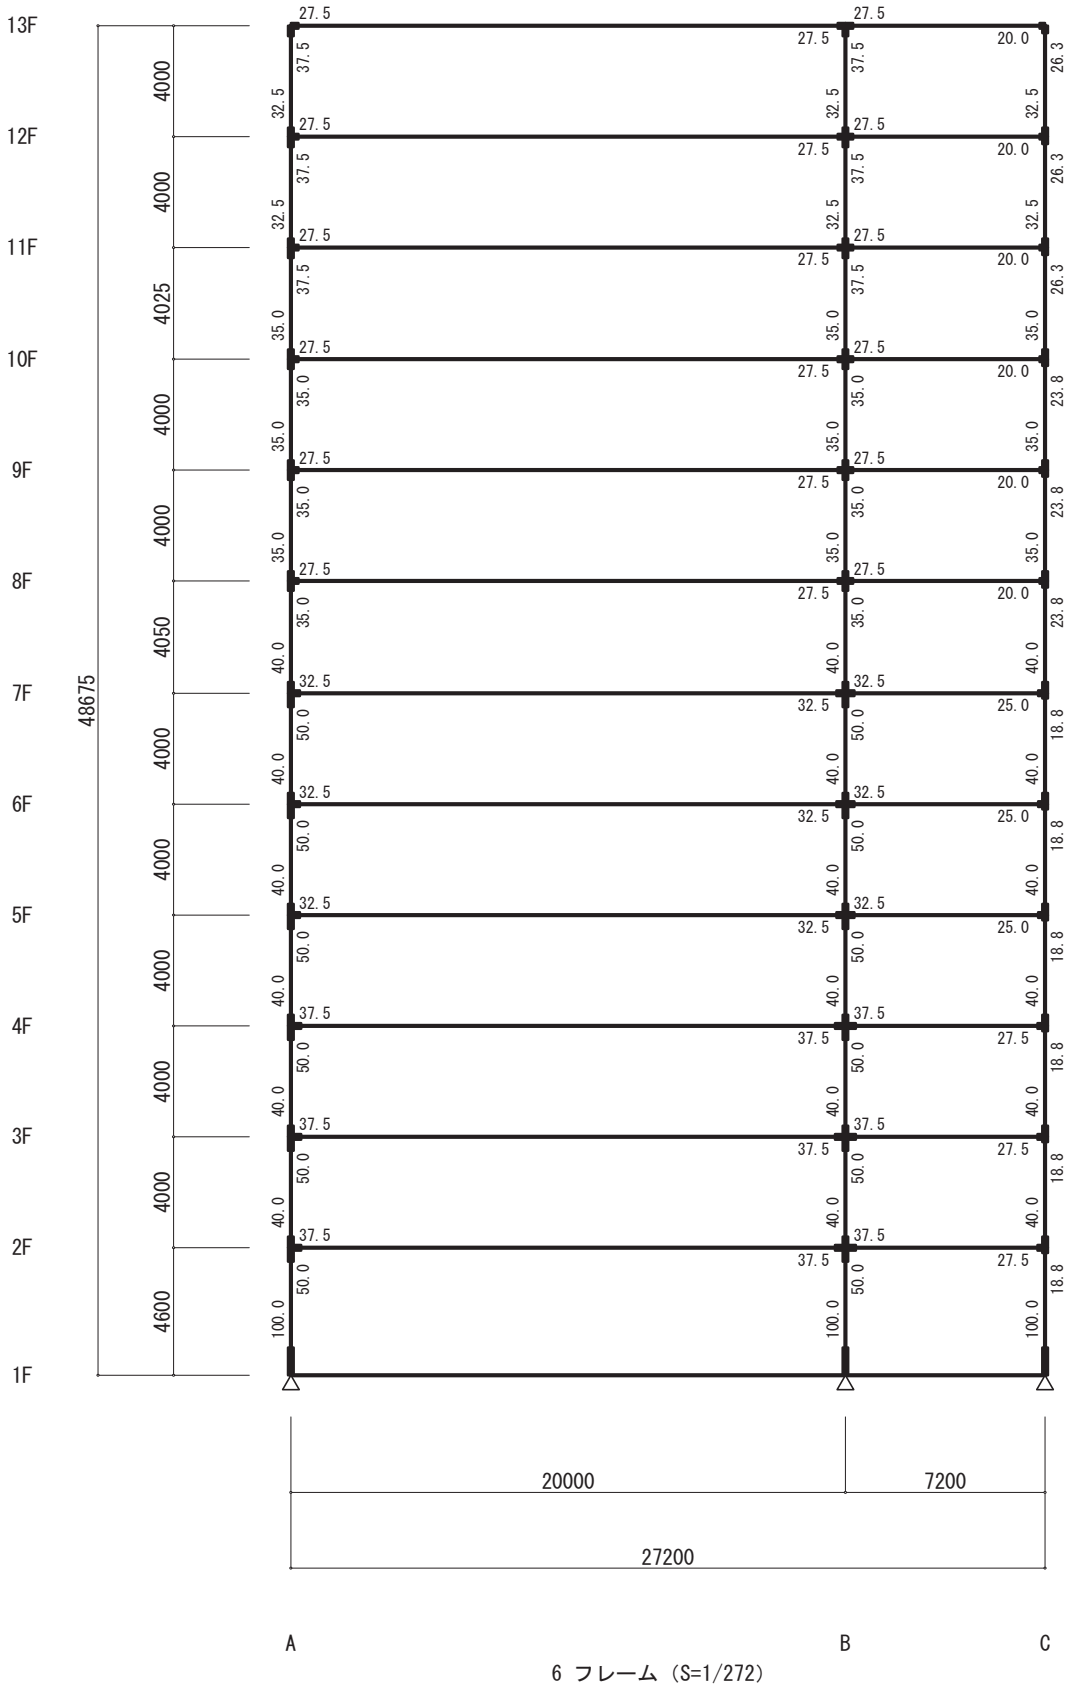

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

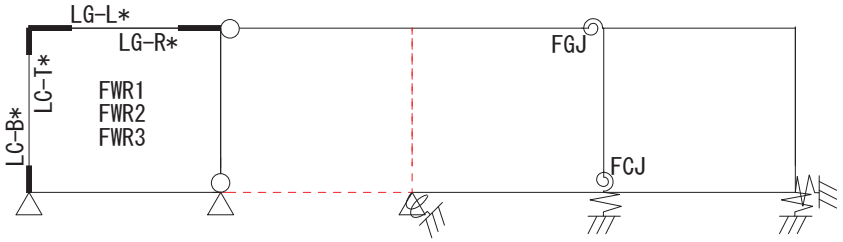


支点バネ
　　：鉛直方向バネ
　　：回転方向バネ
　　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)


- - - - - ：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

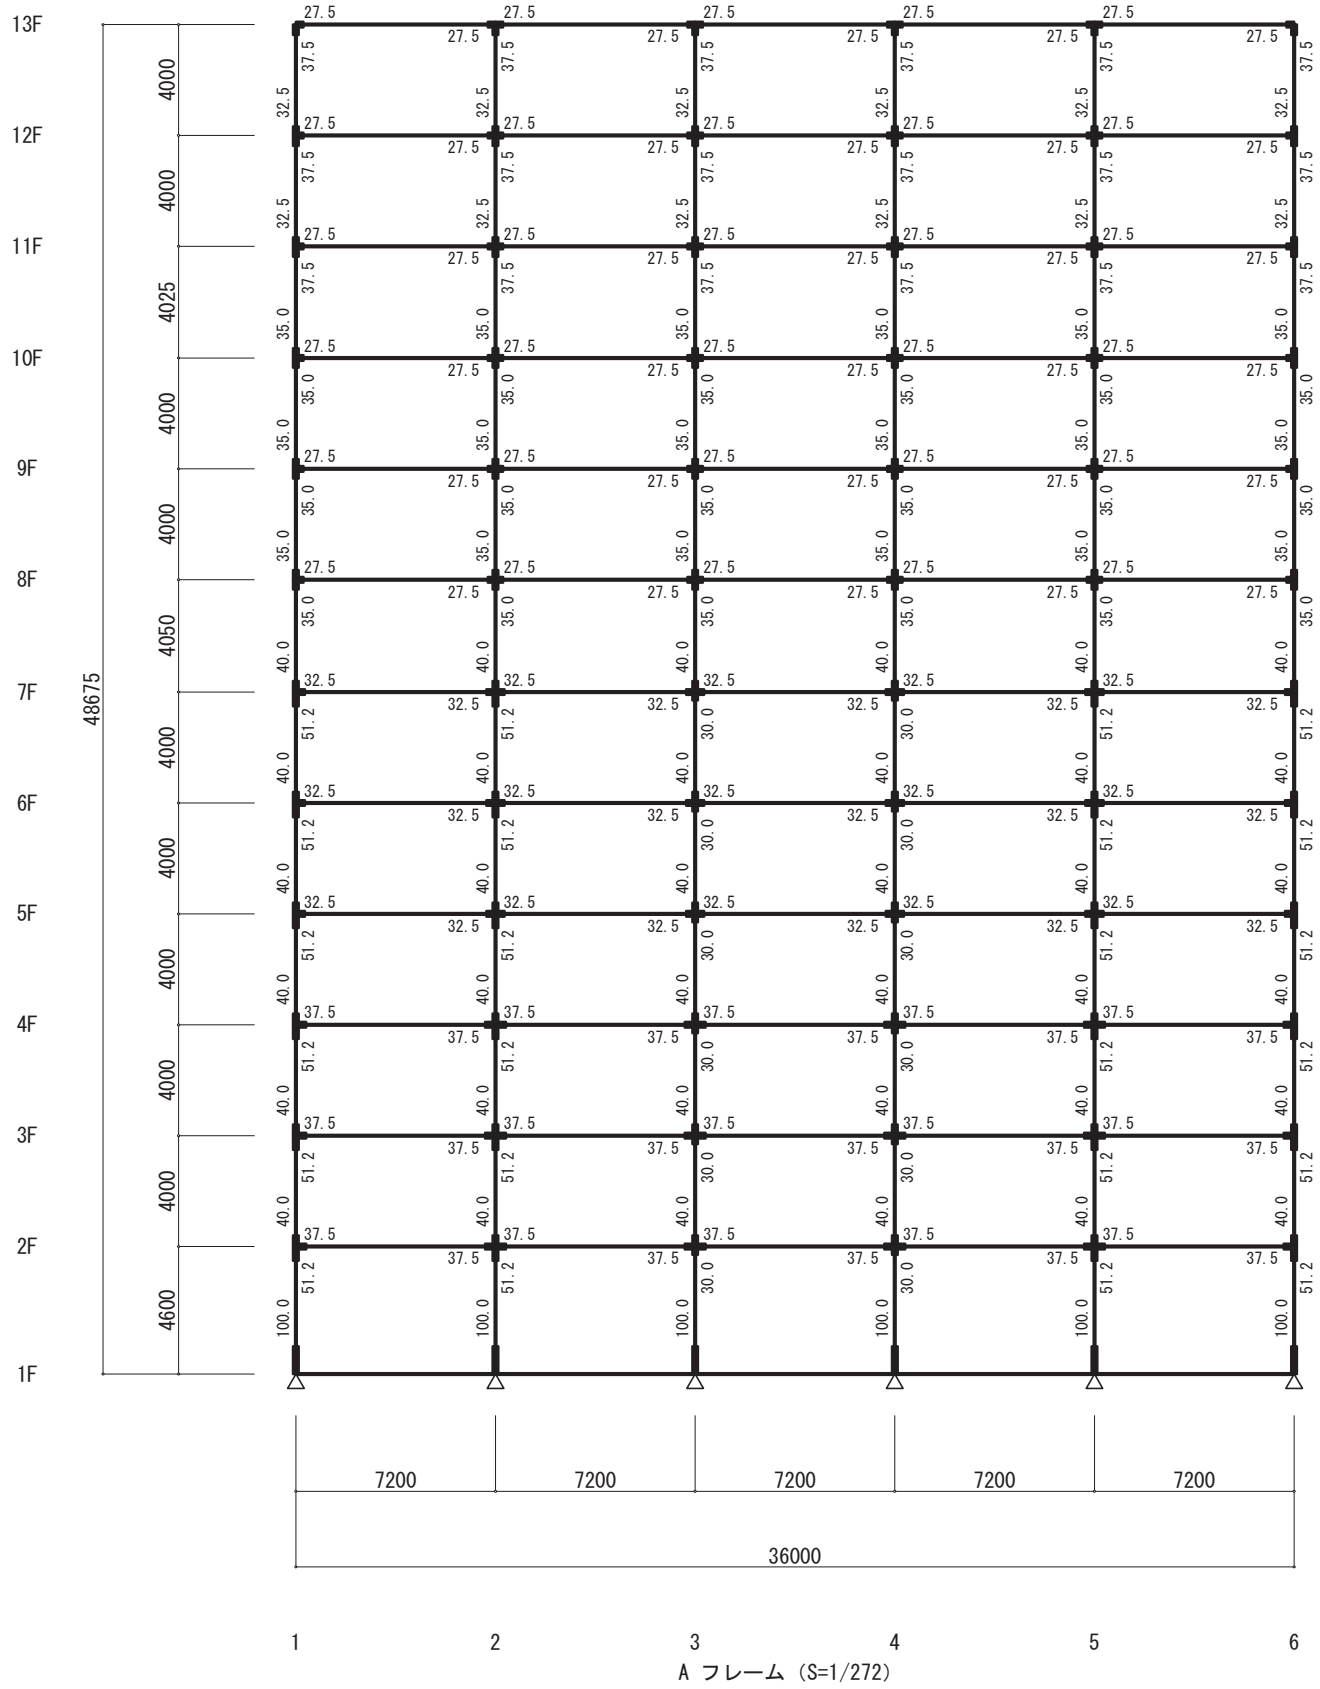
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

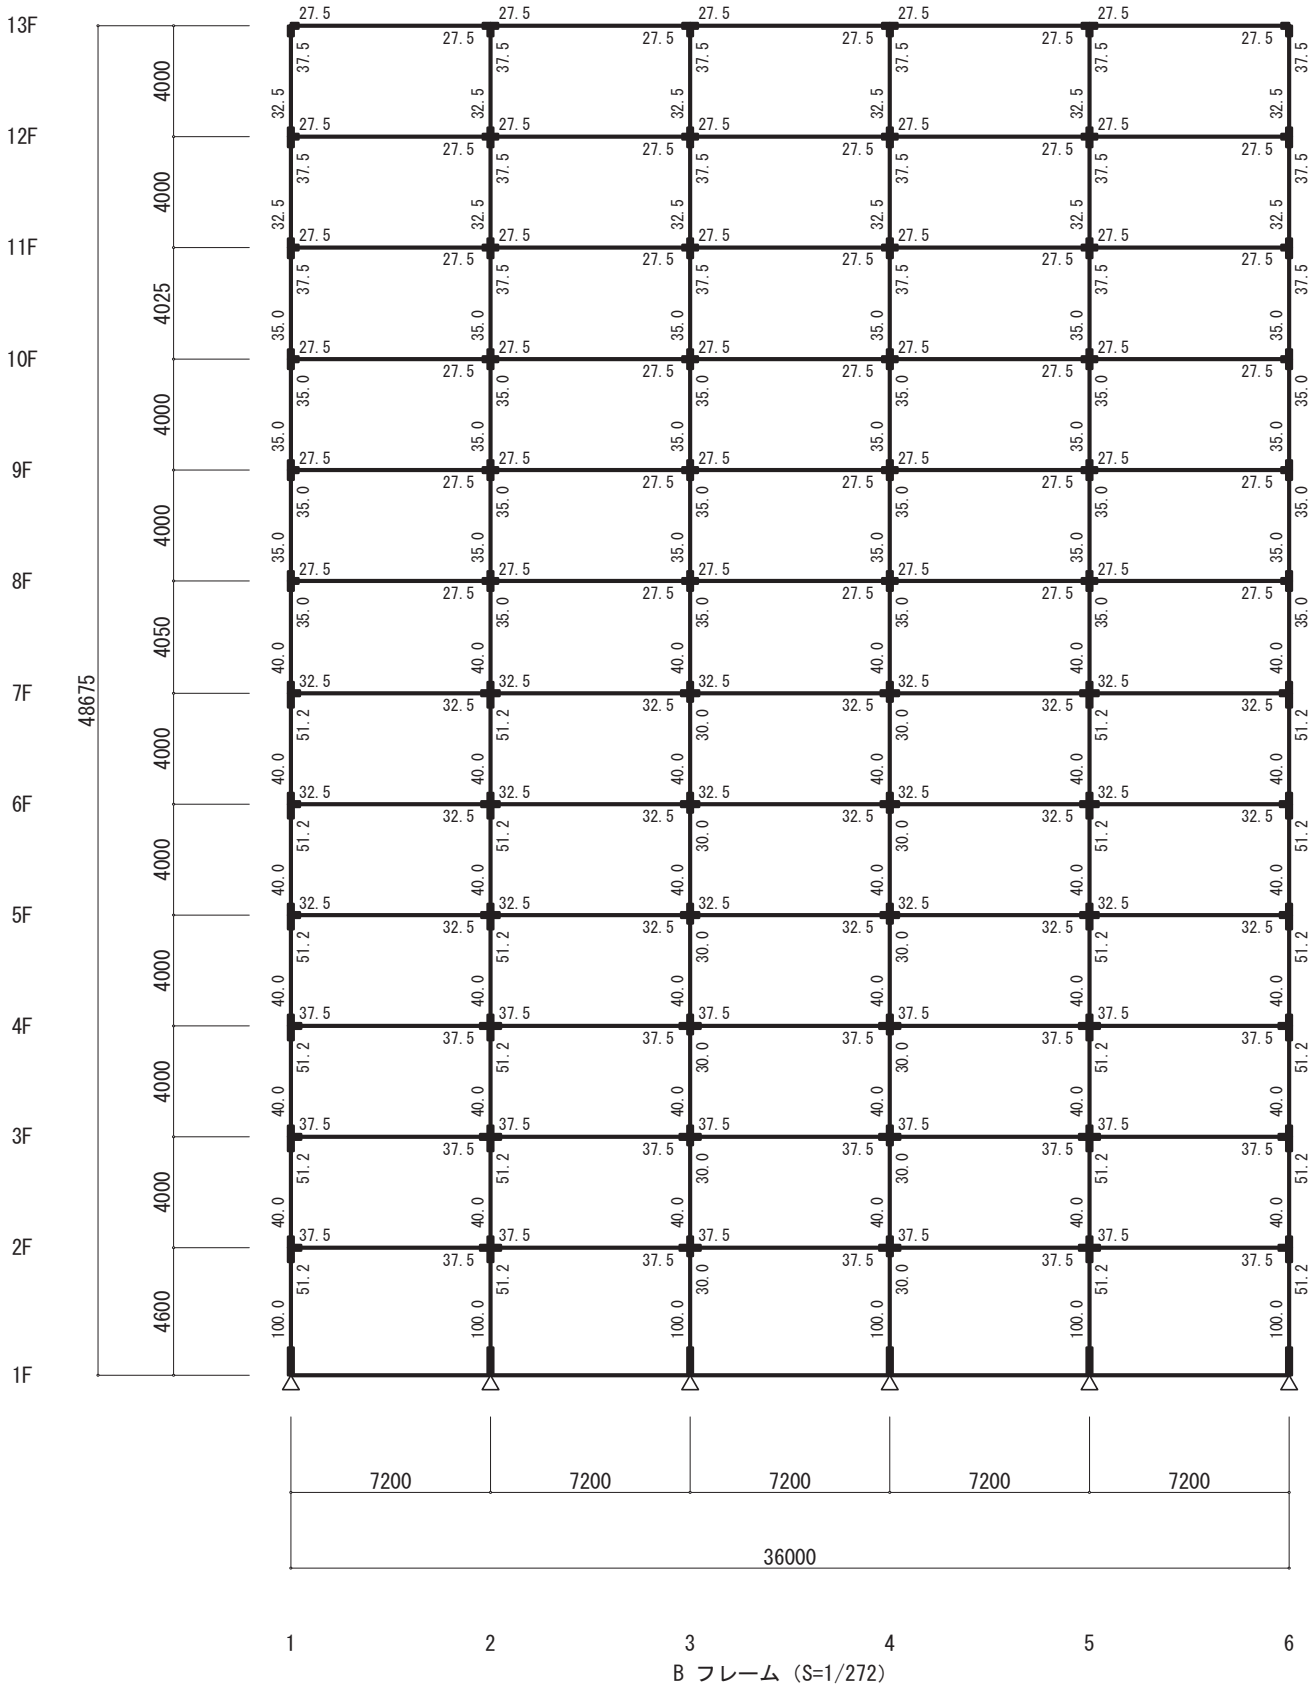
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

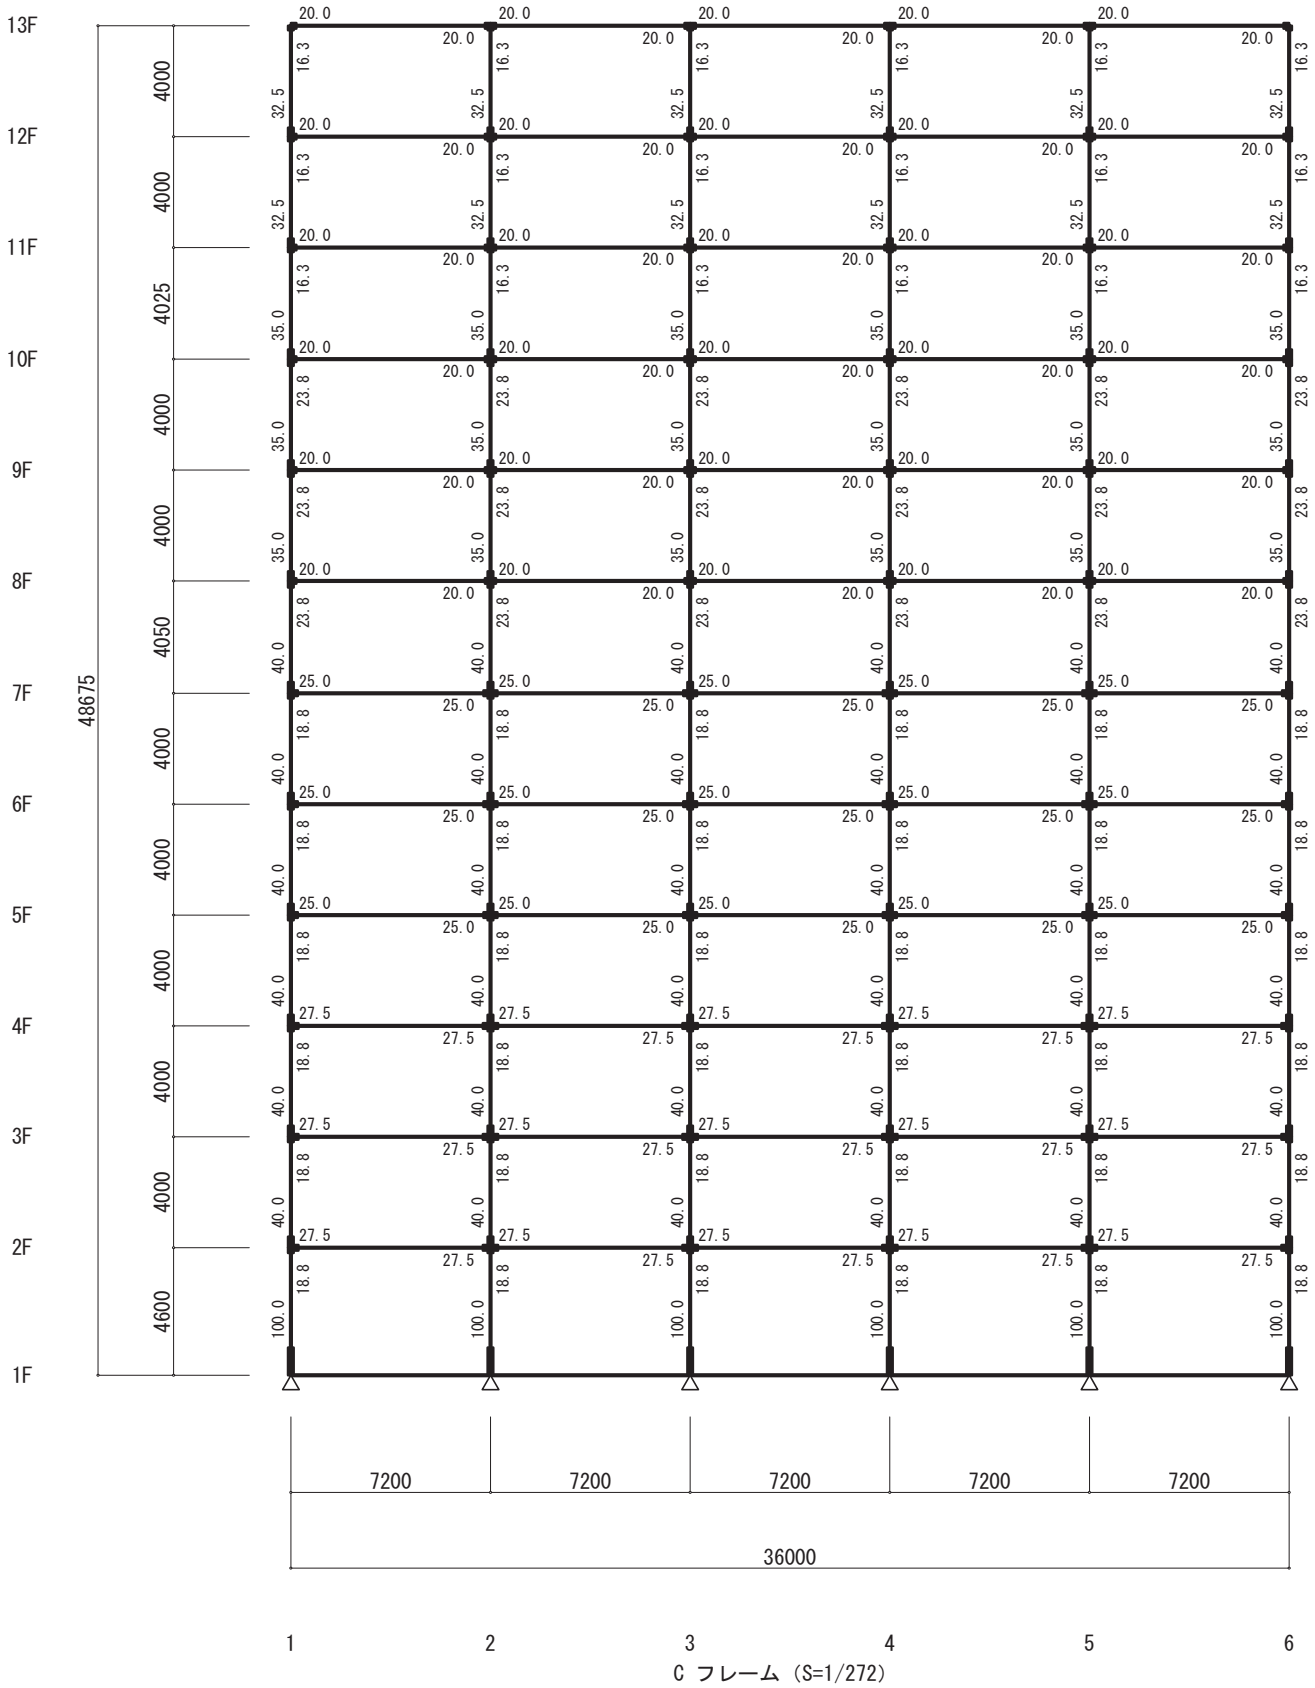
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

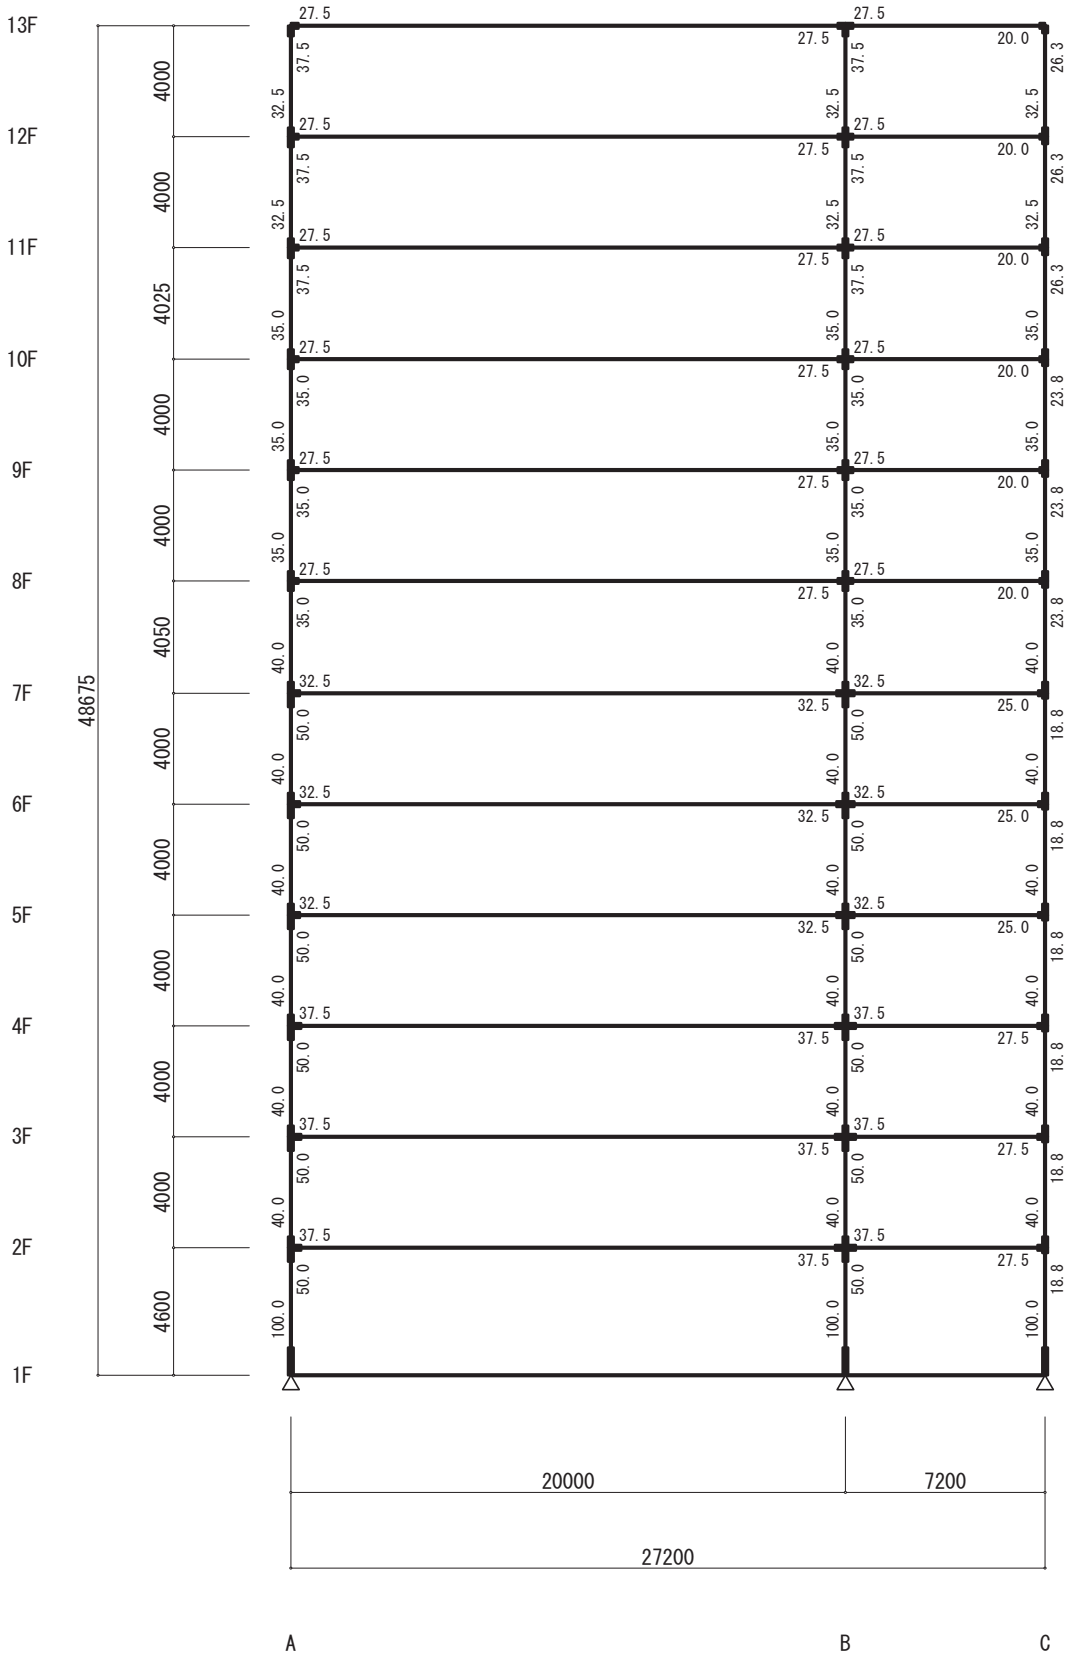
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

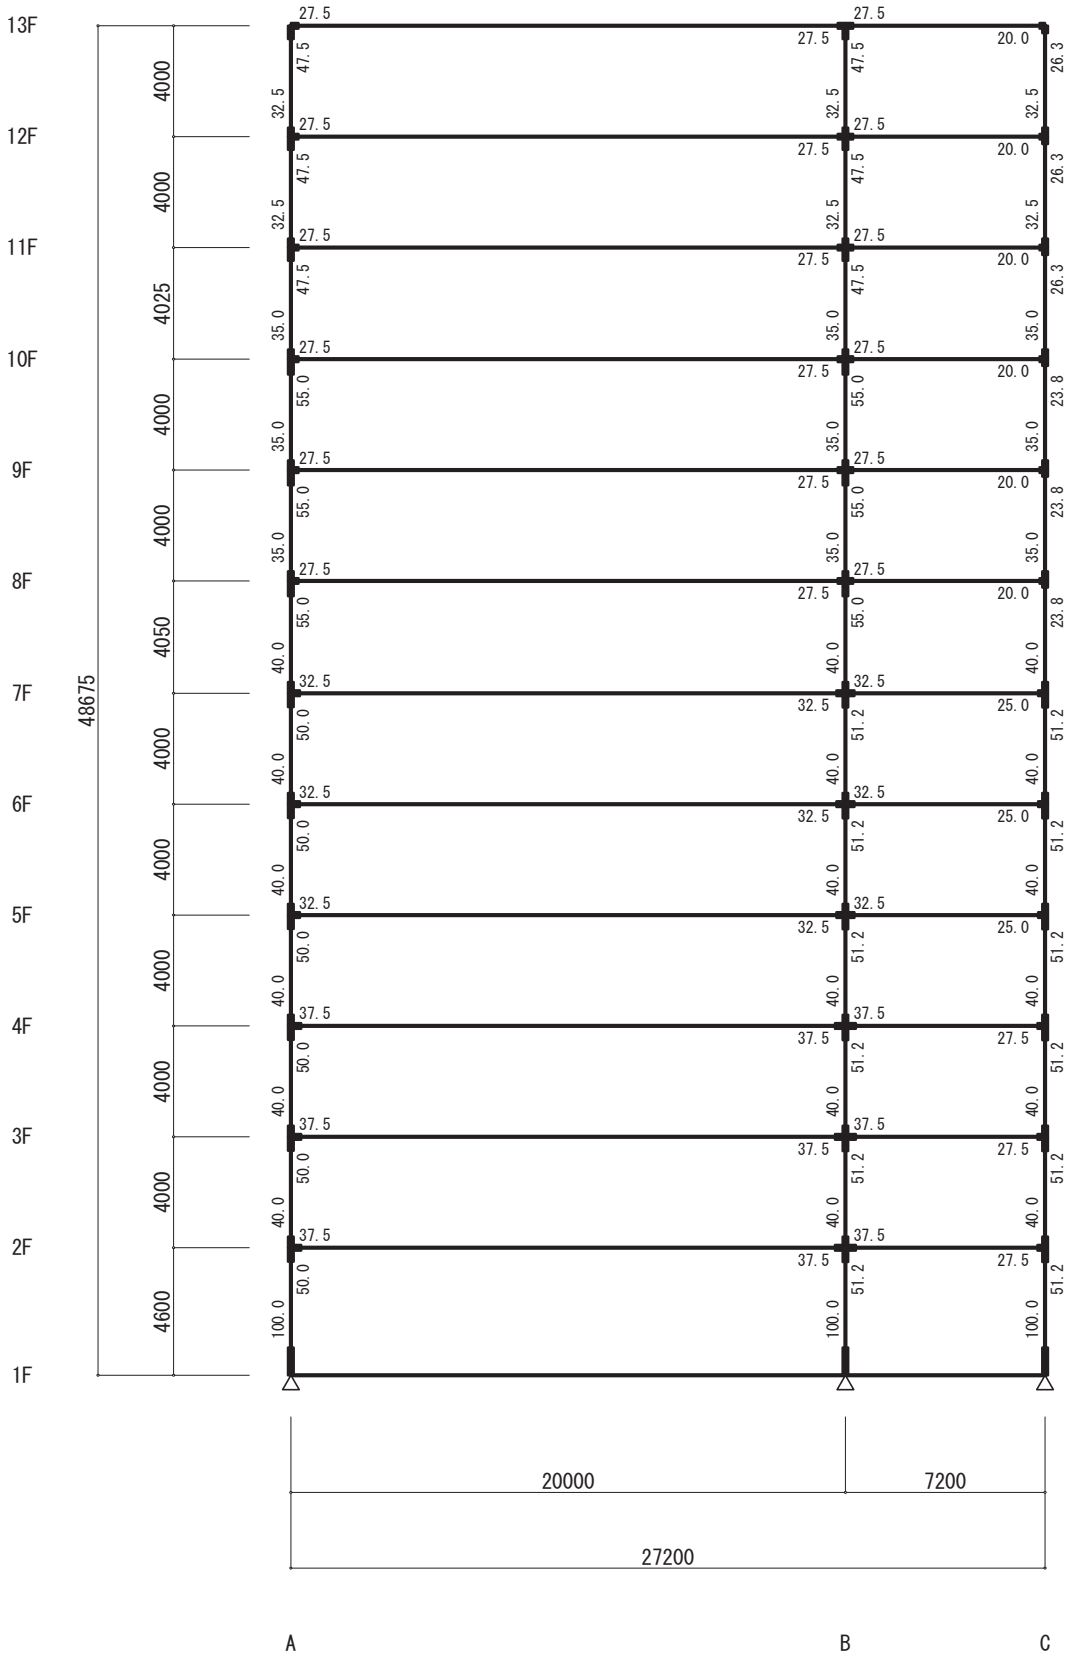
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

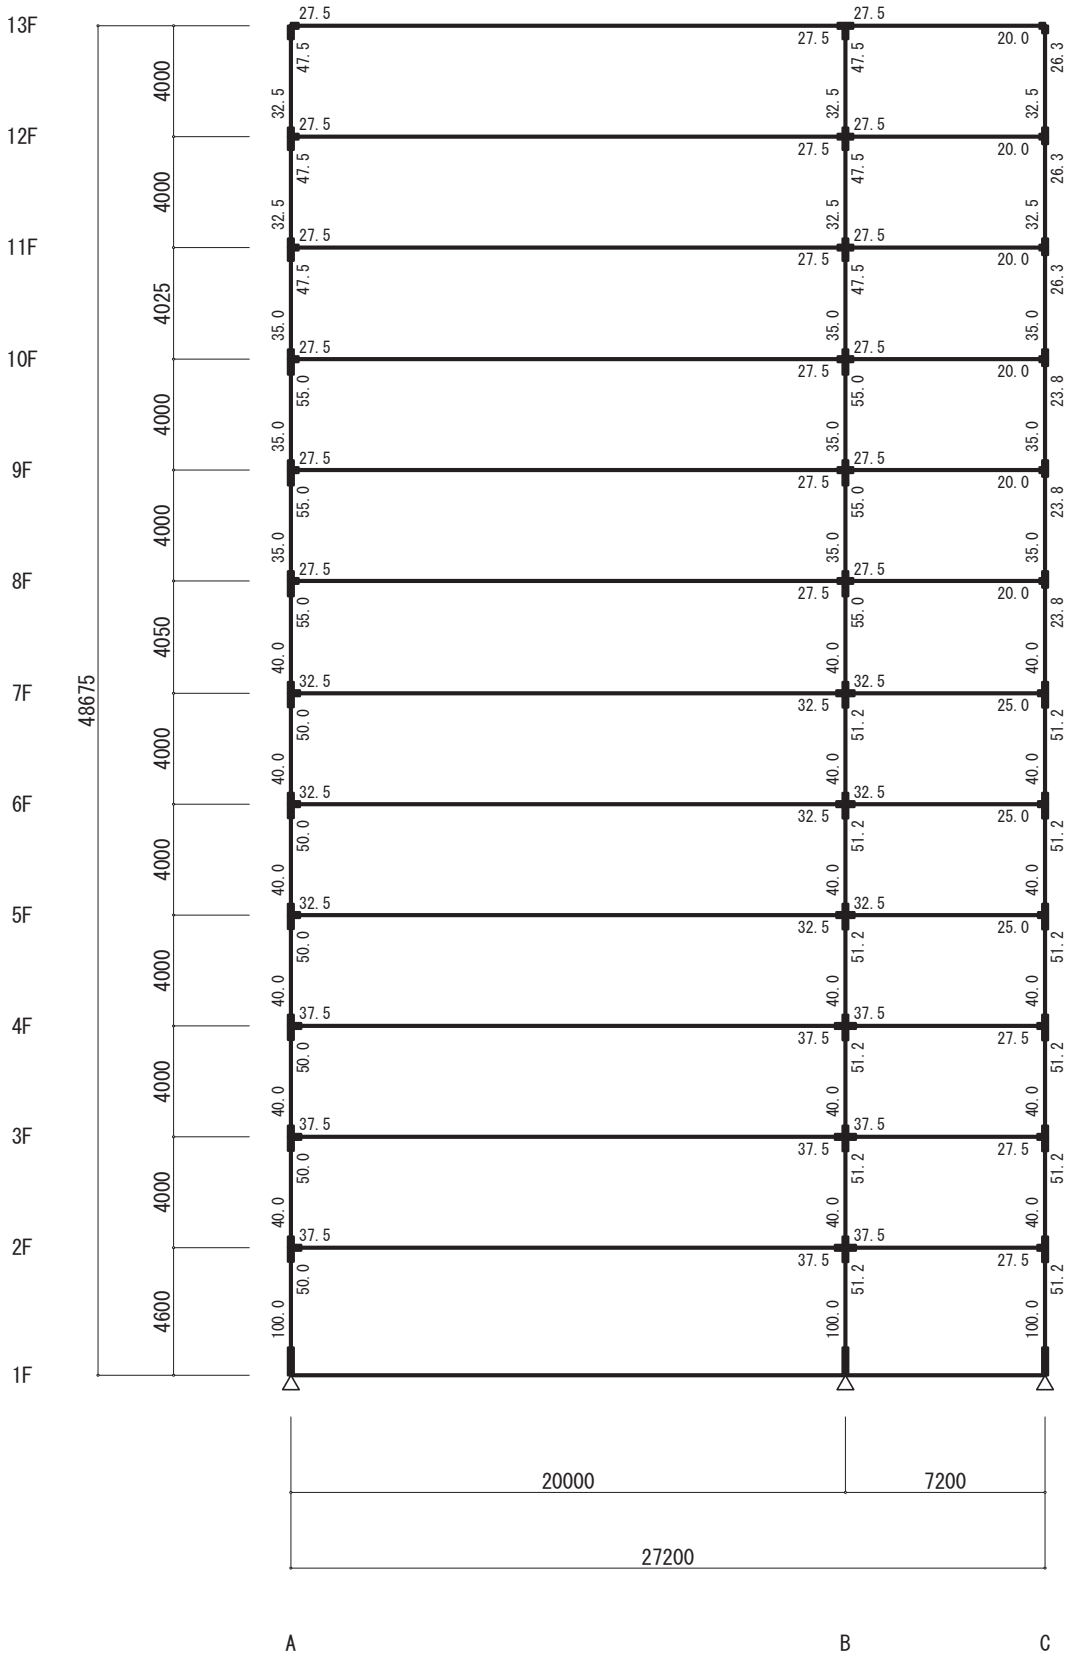
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

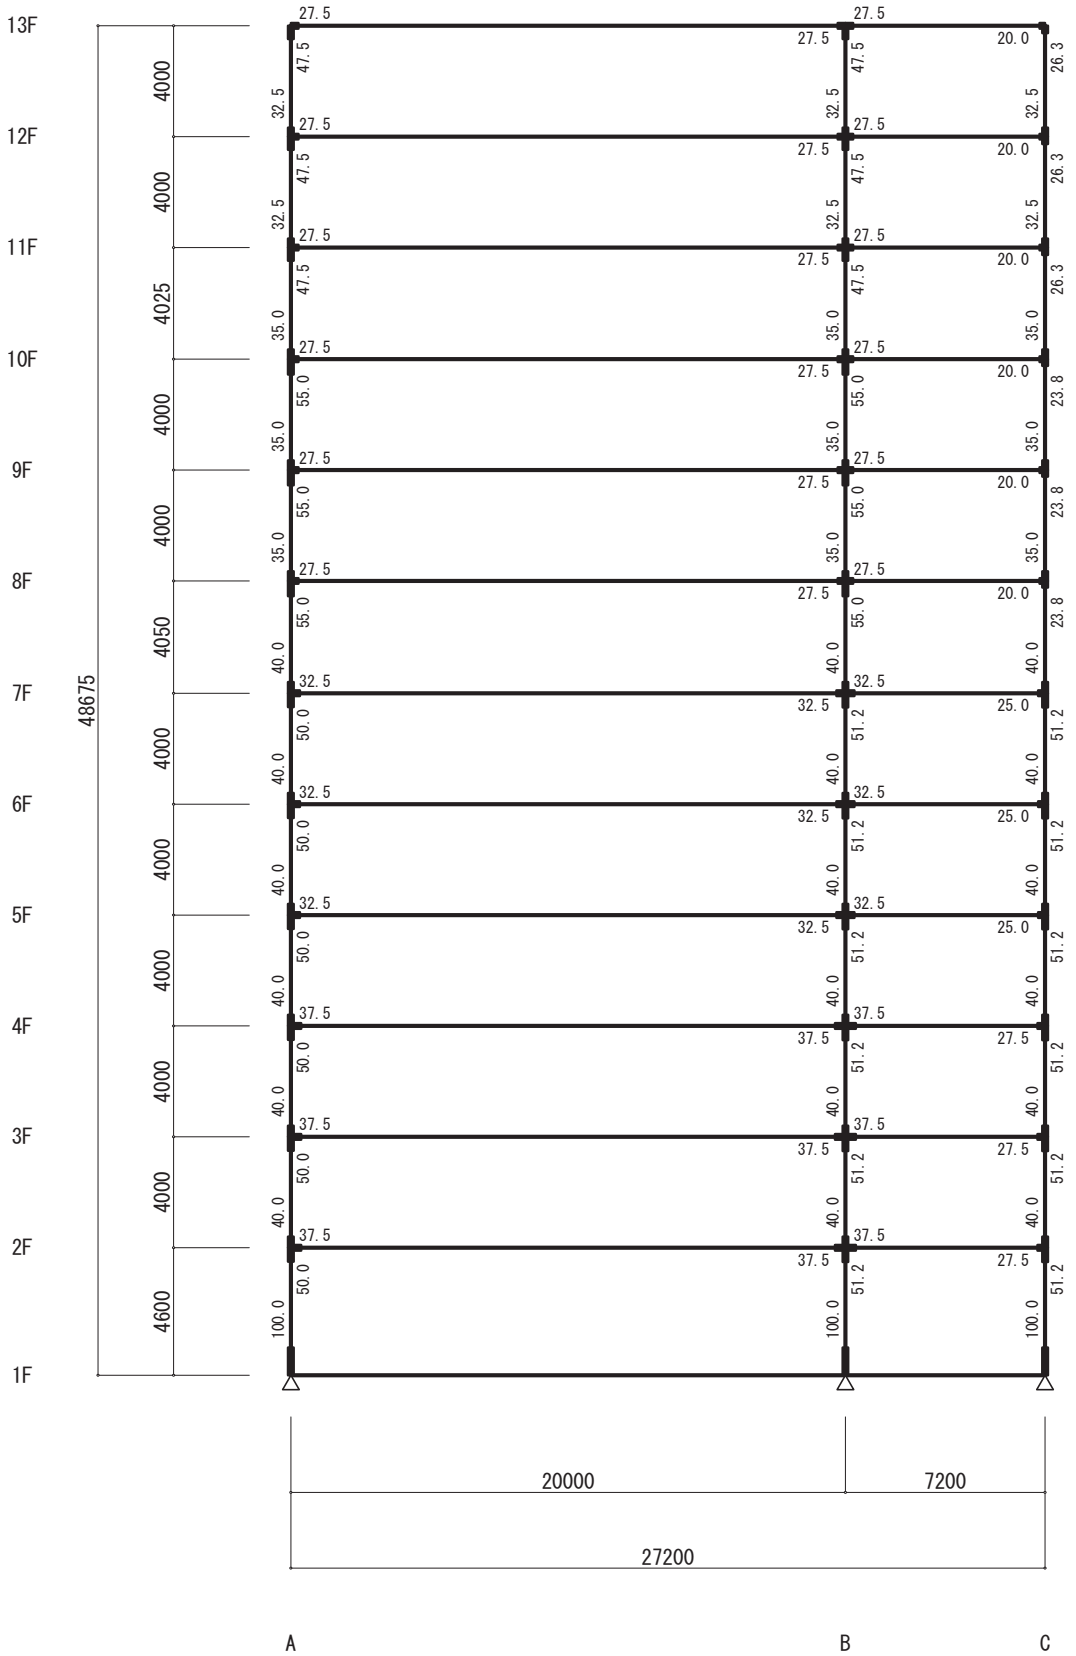
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

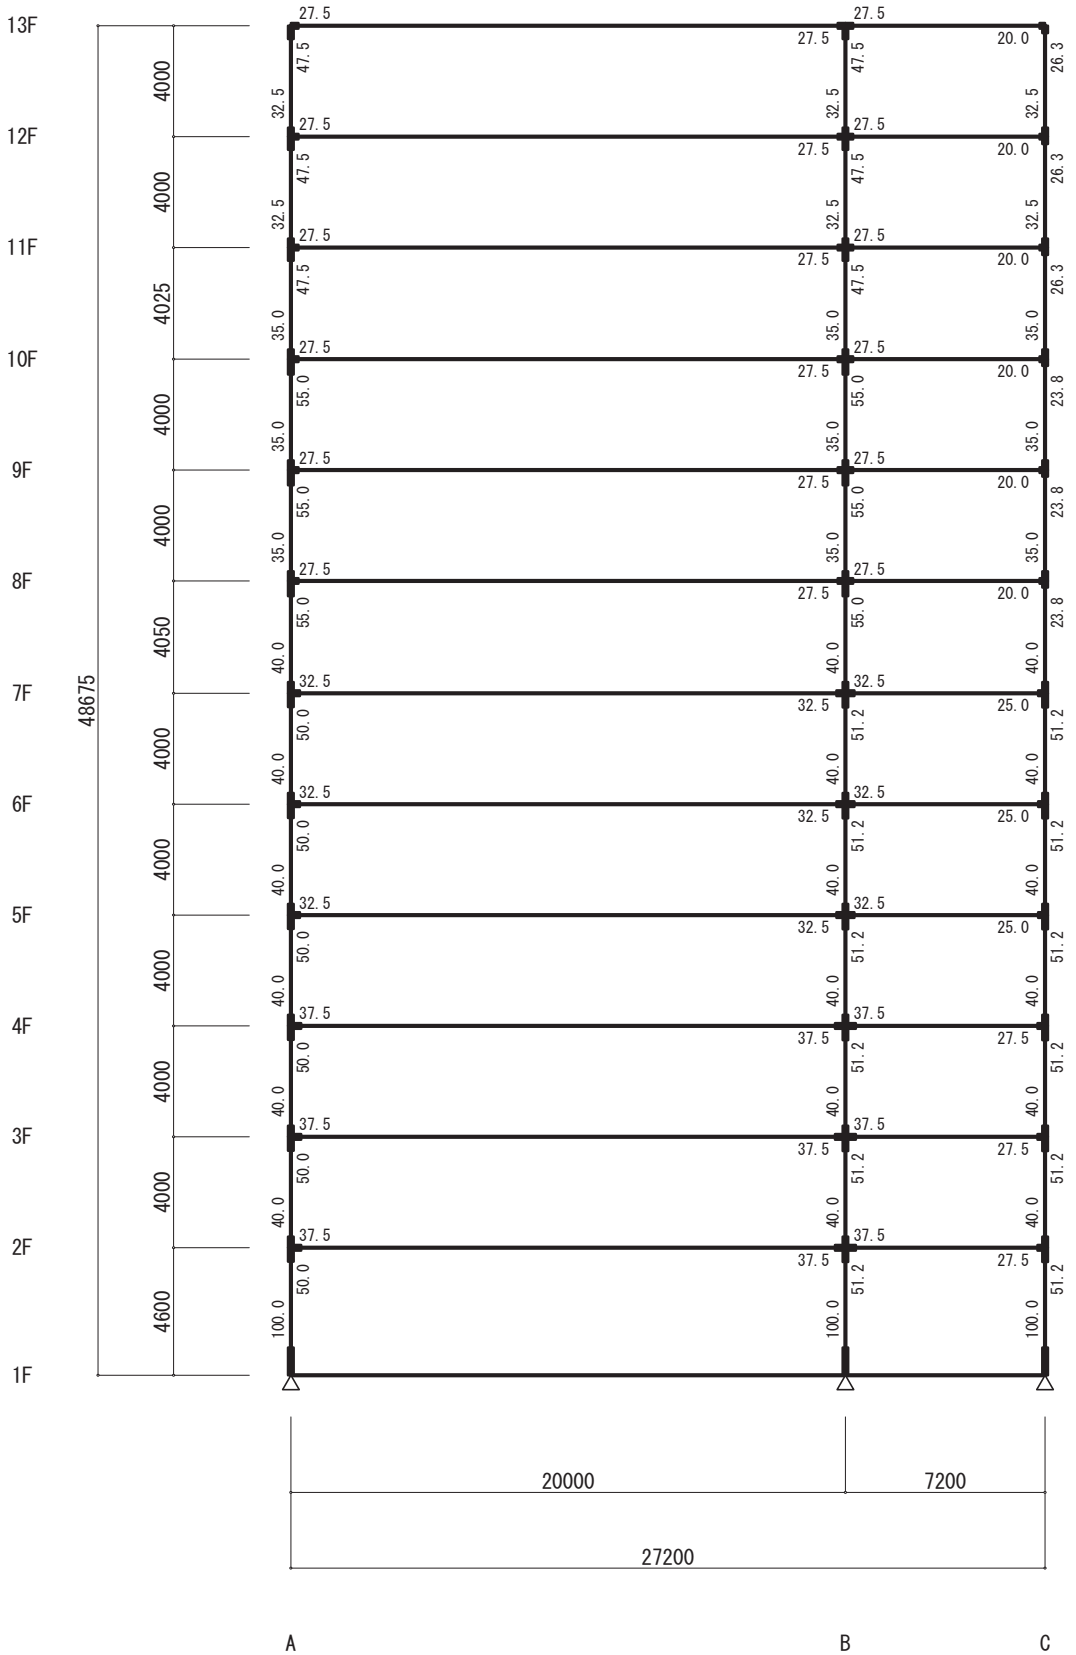
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

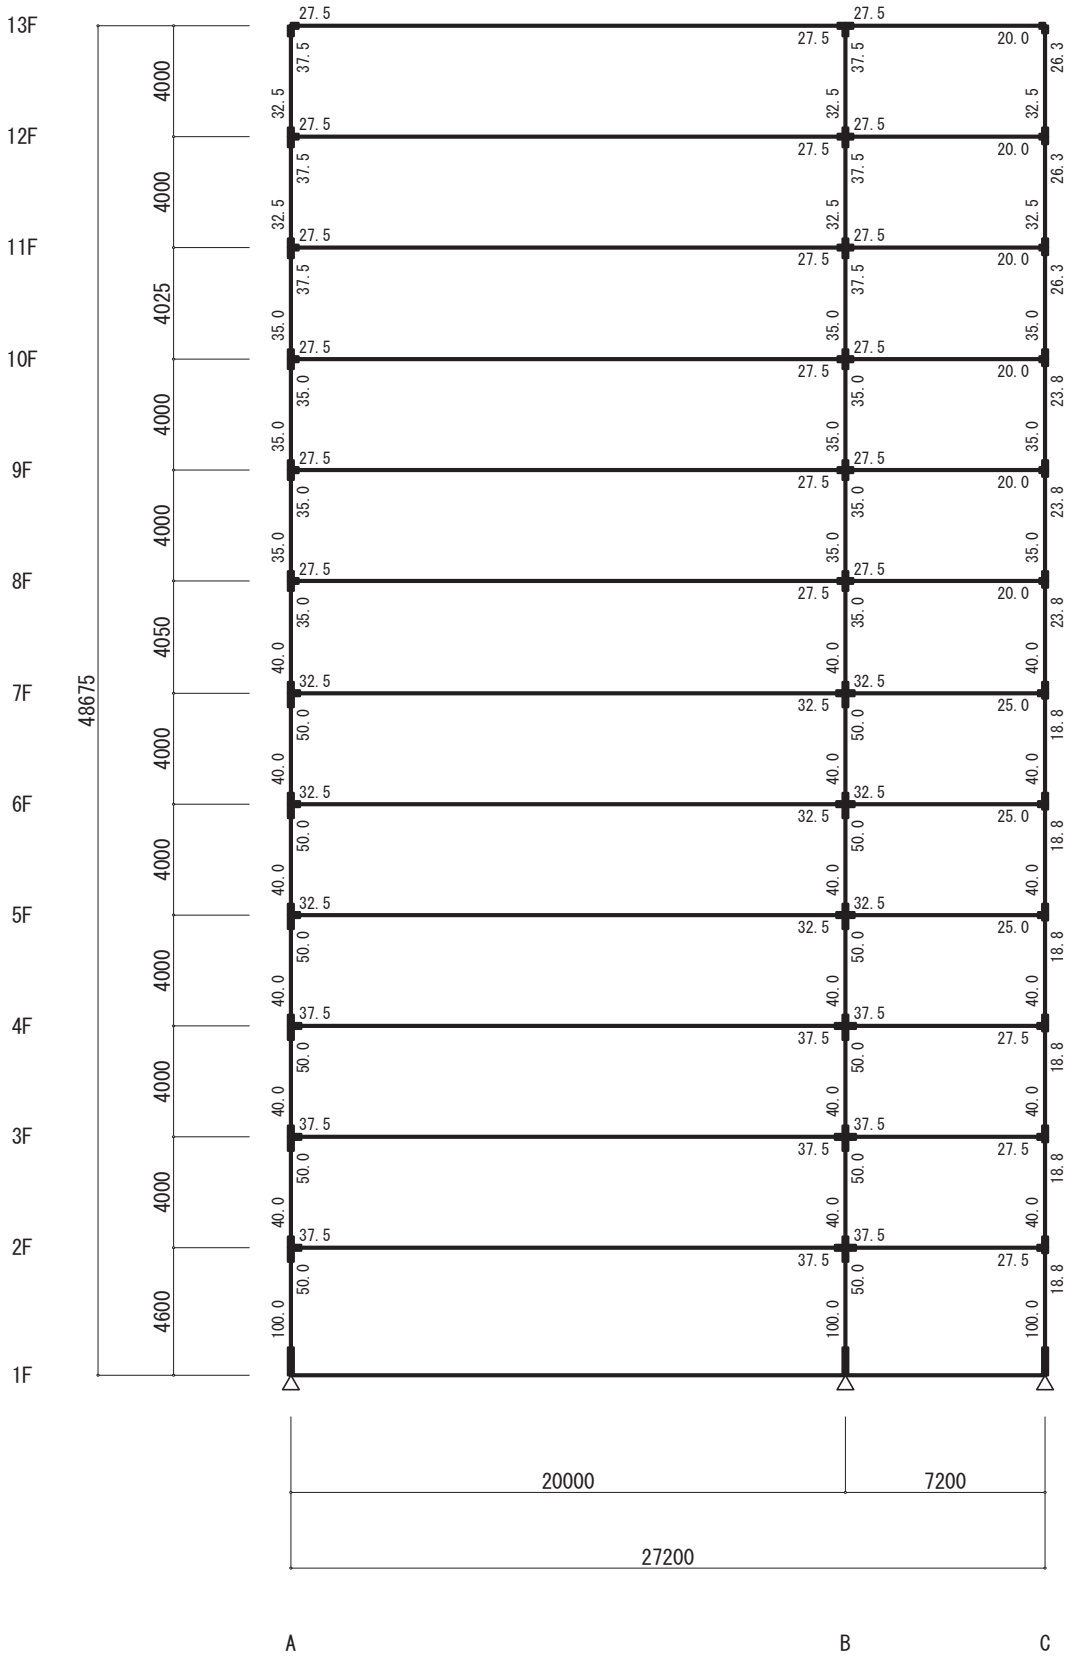
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮する スラブ筋断面積		7.10（cm2）
鉄骨スカラップ孔径		35（mm）
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない 場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の 水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時 鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		12F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材


はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	As･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	As･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	A･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果


A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

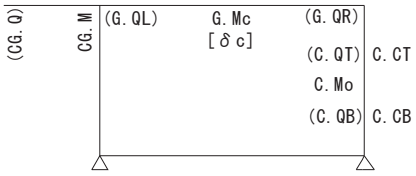


G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)


固定荷重＋積載荷重

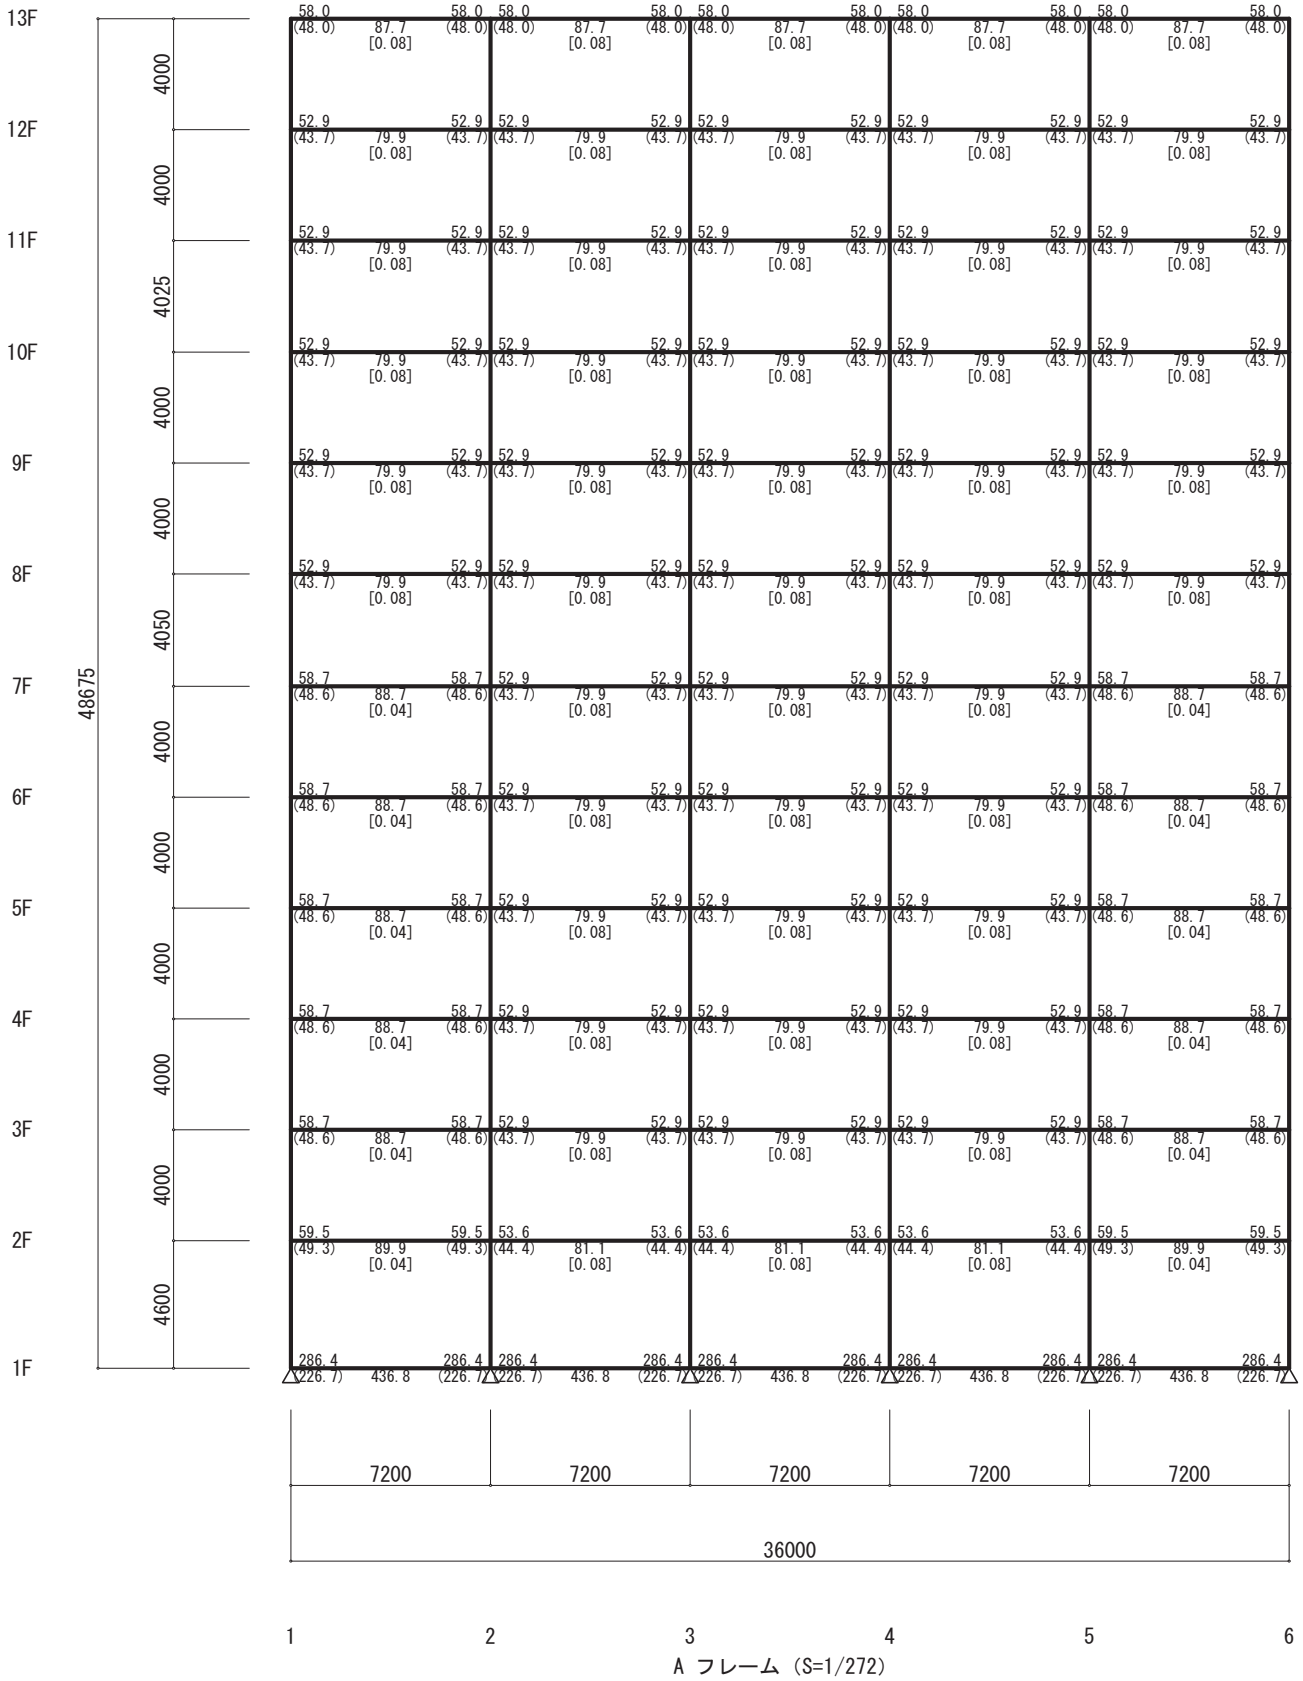
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)


固定荷重＋積載荷重

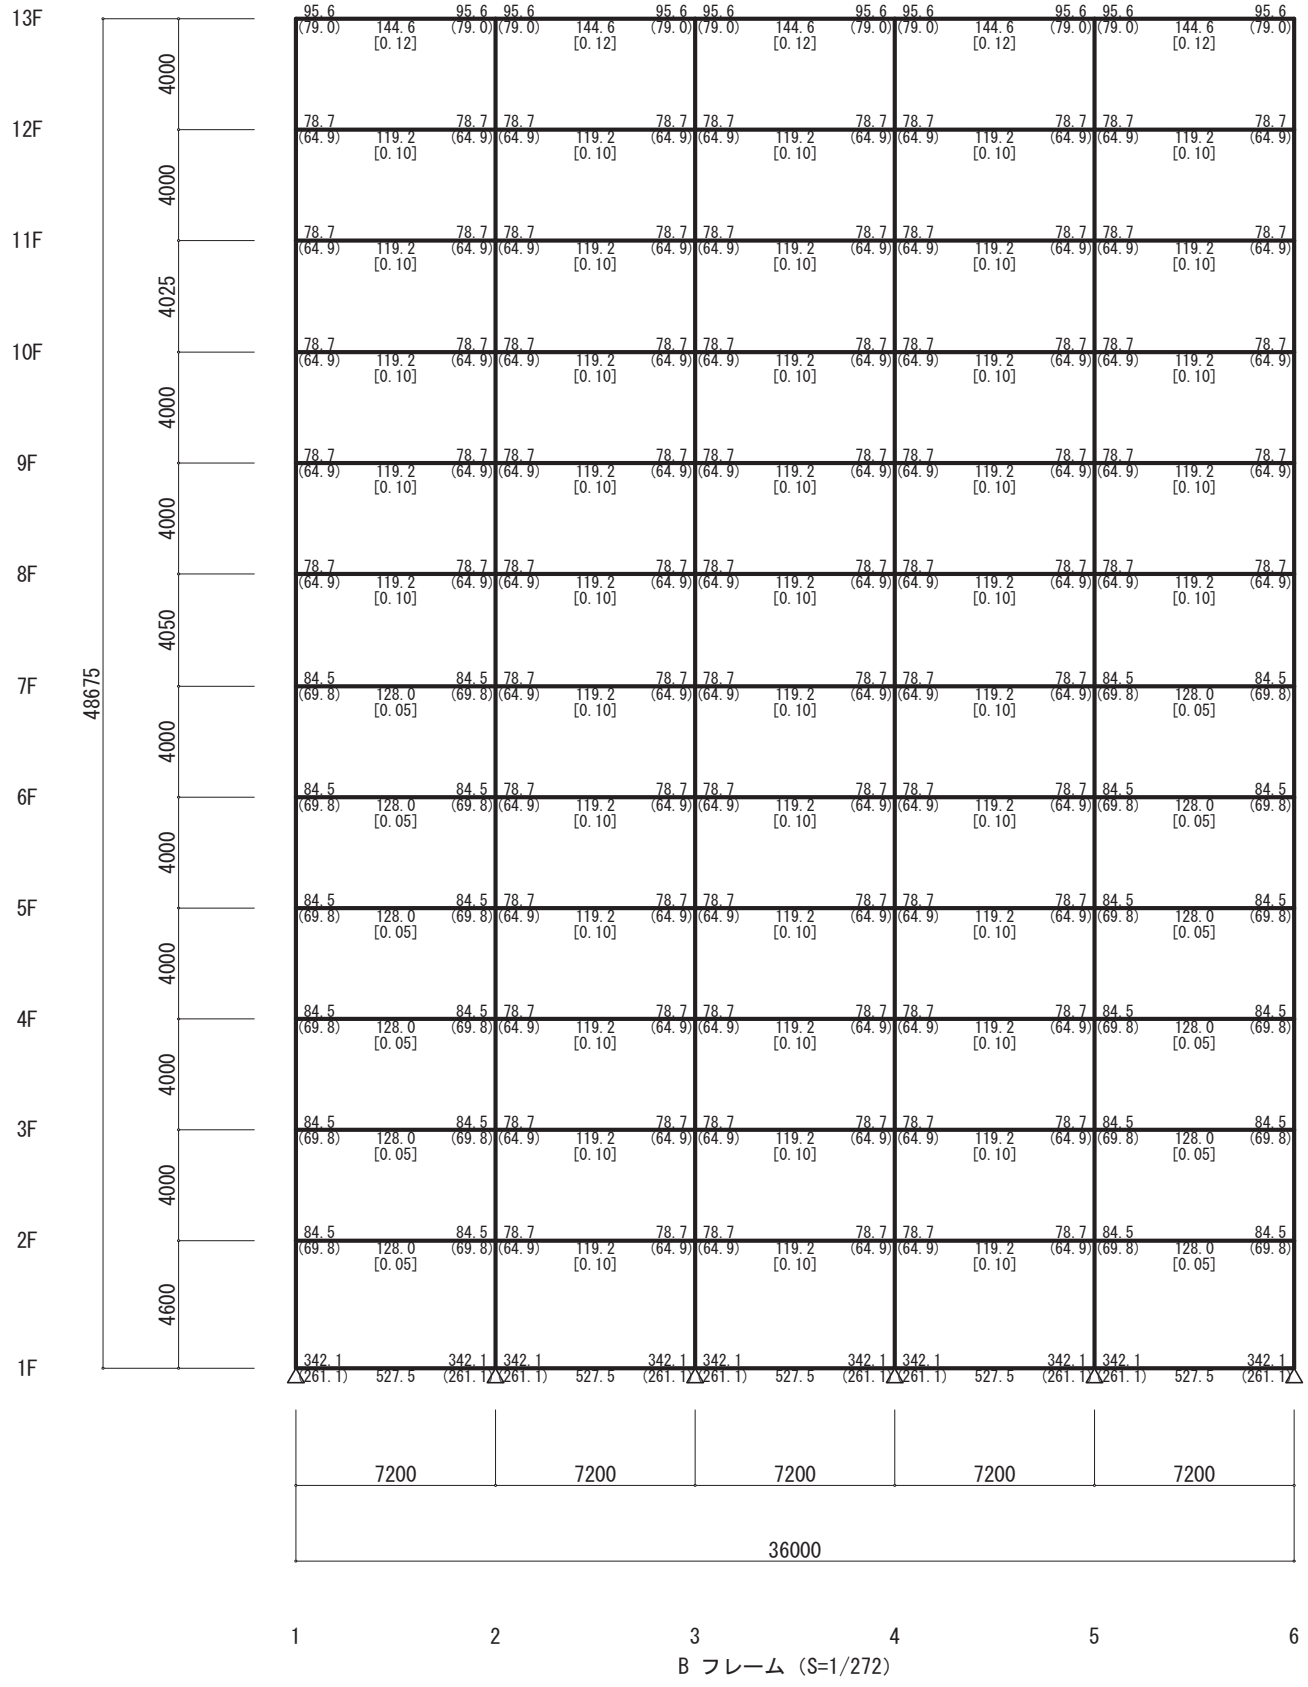
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

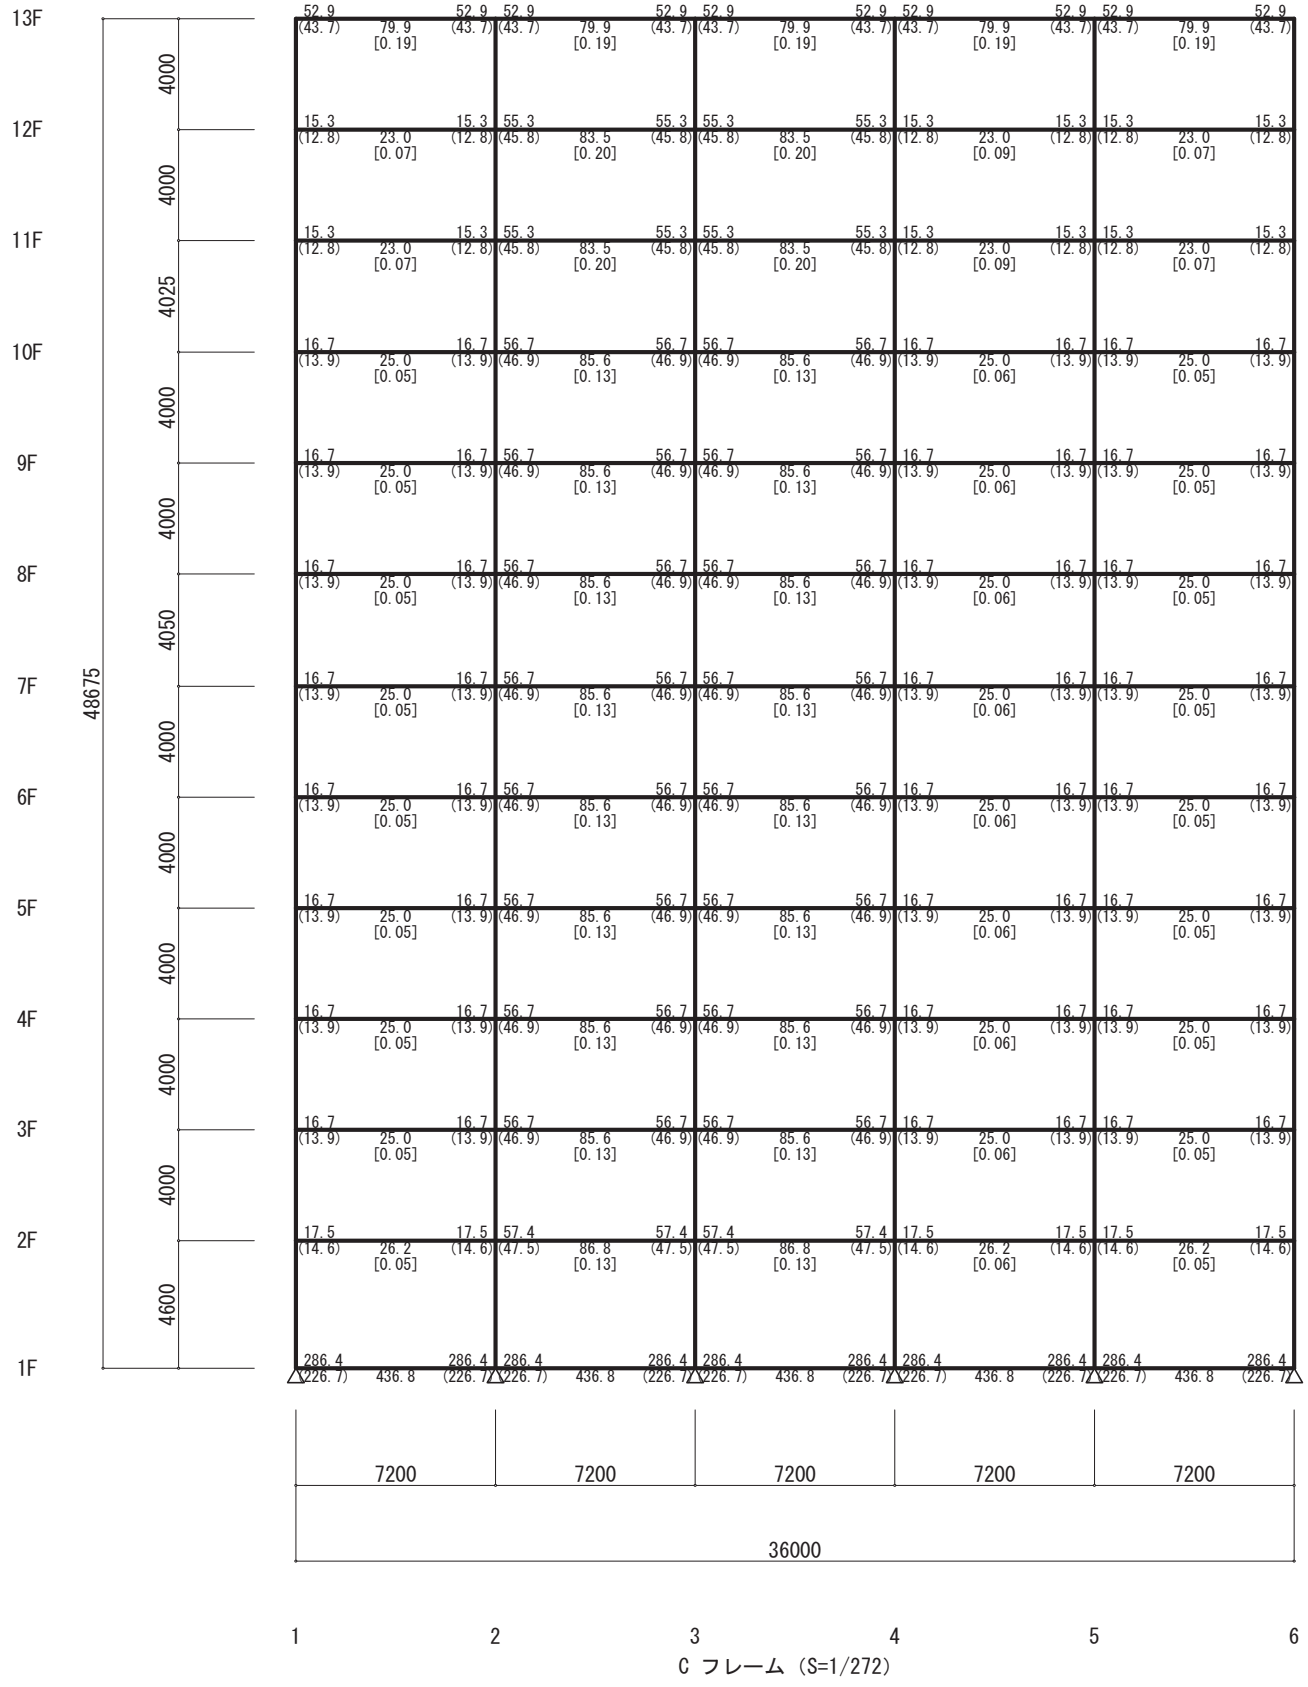

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

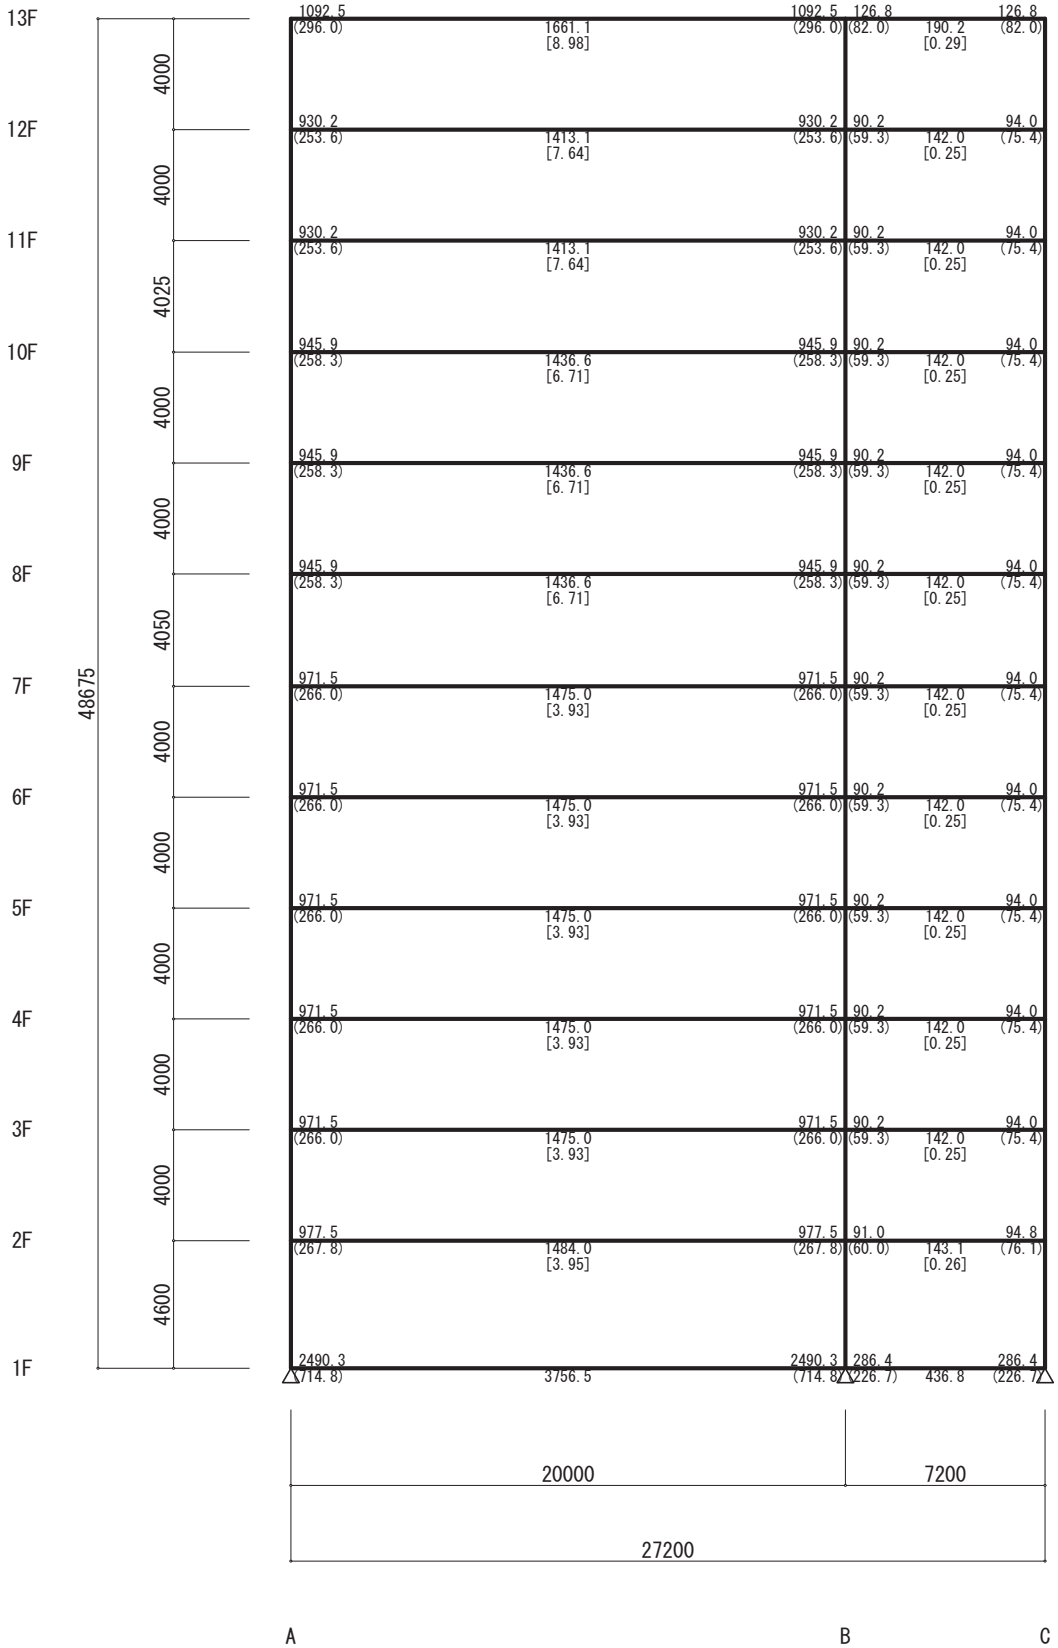


1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

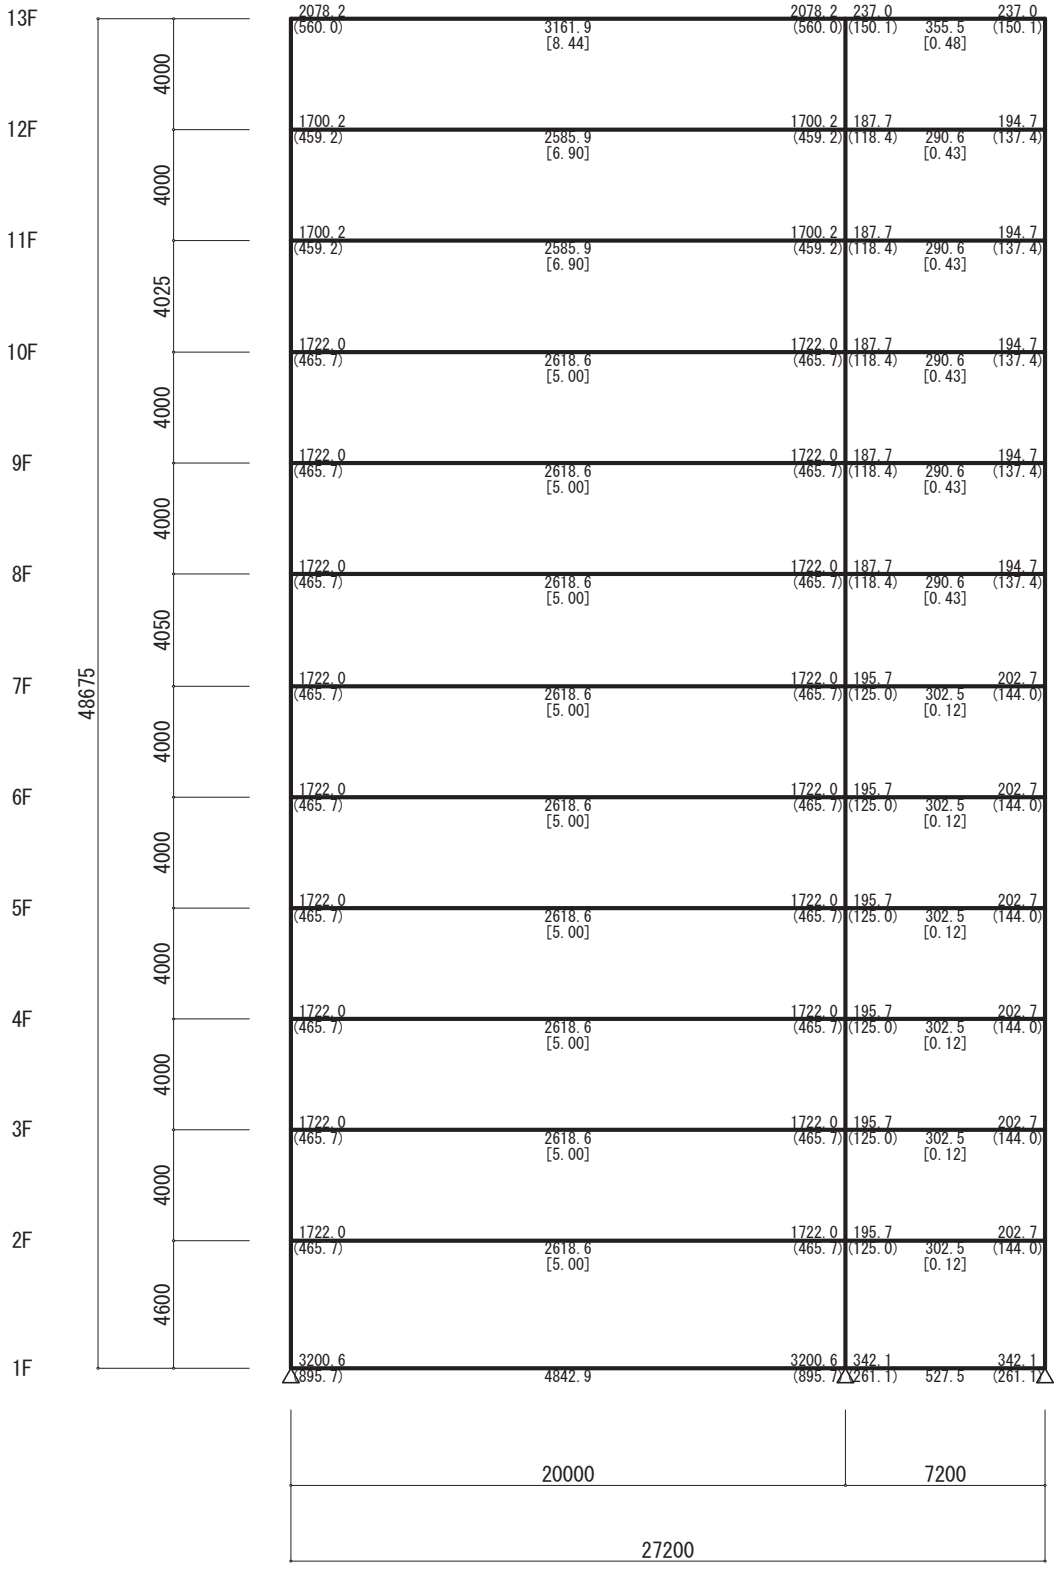


2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

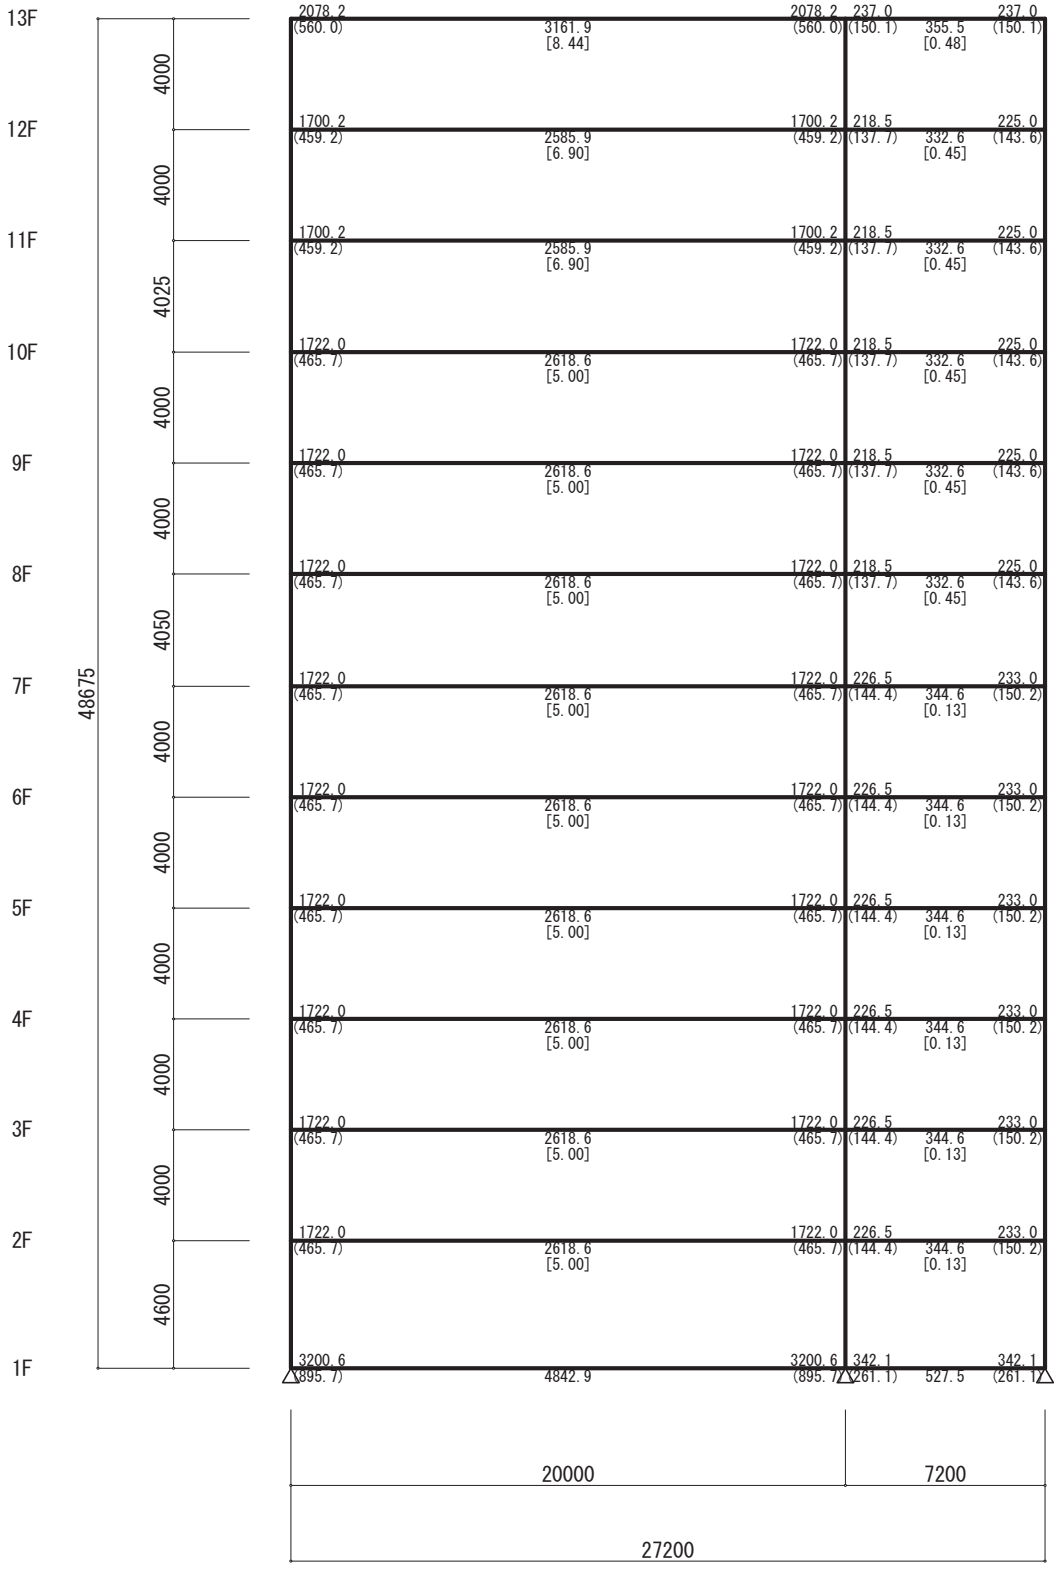


3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

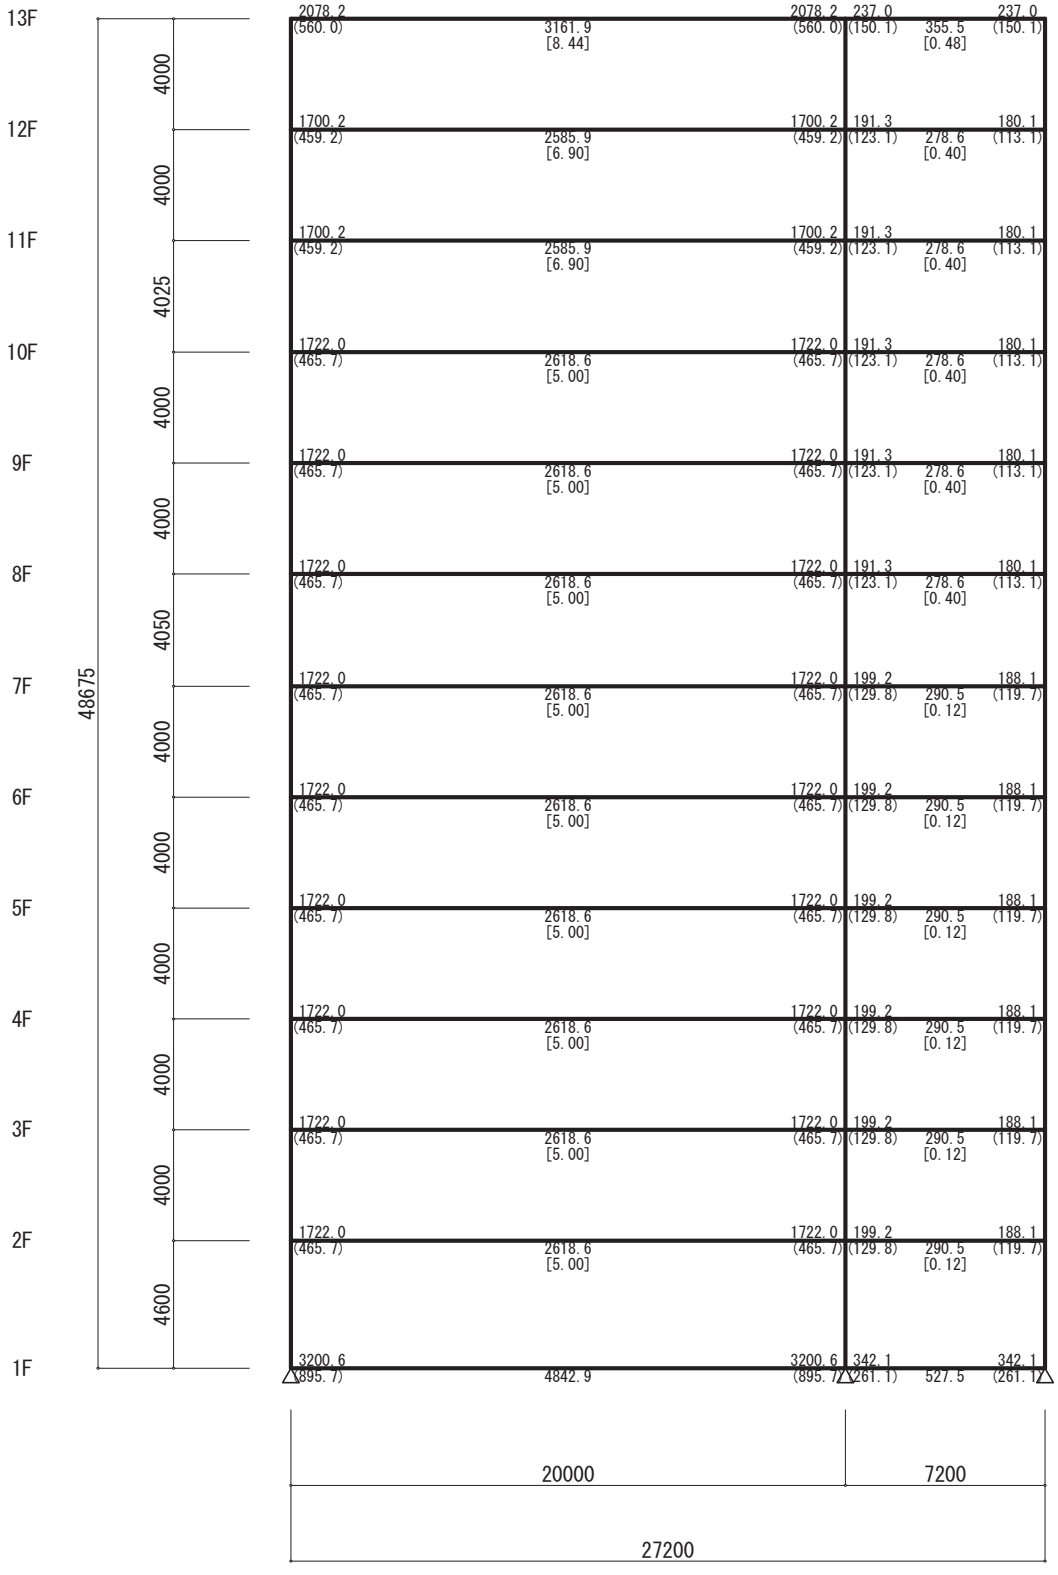


4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

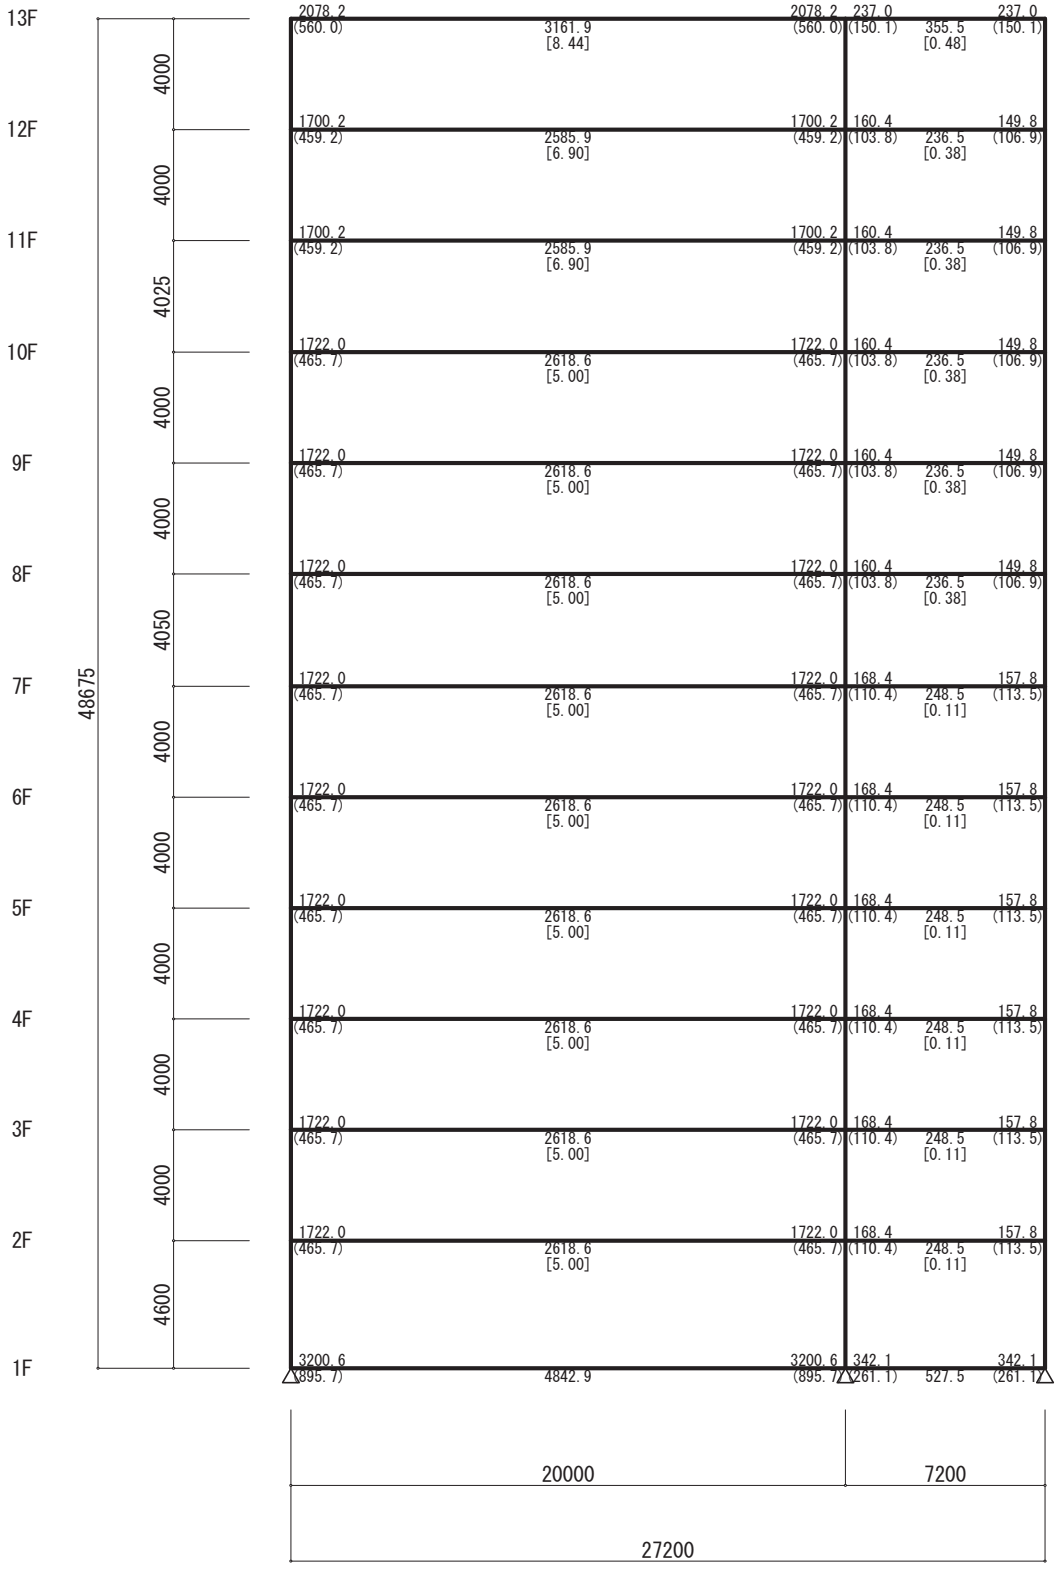

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

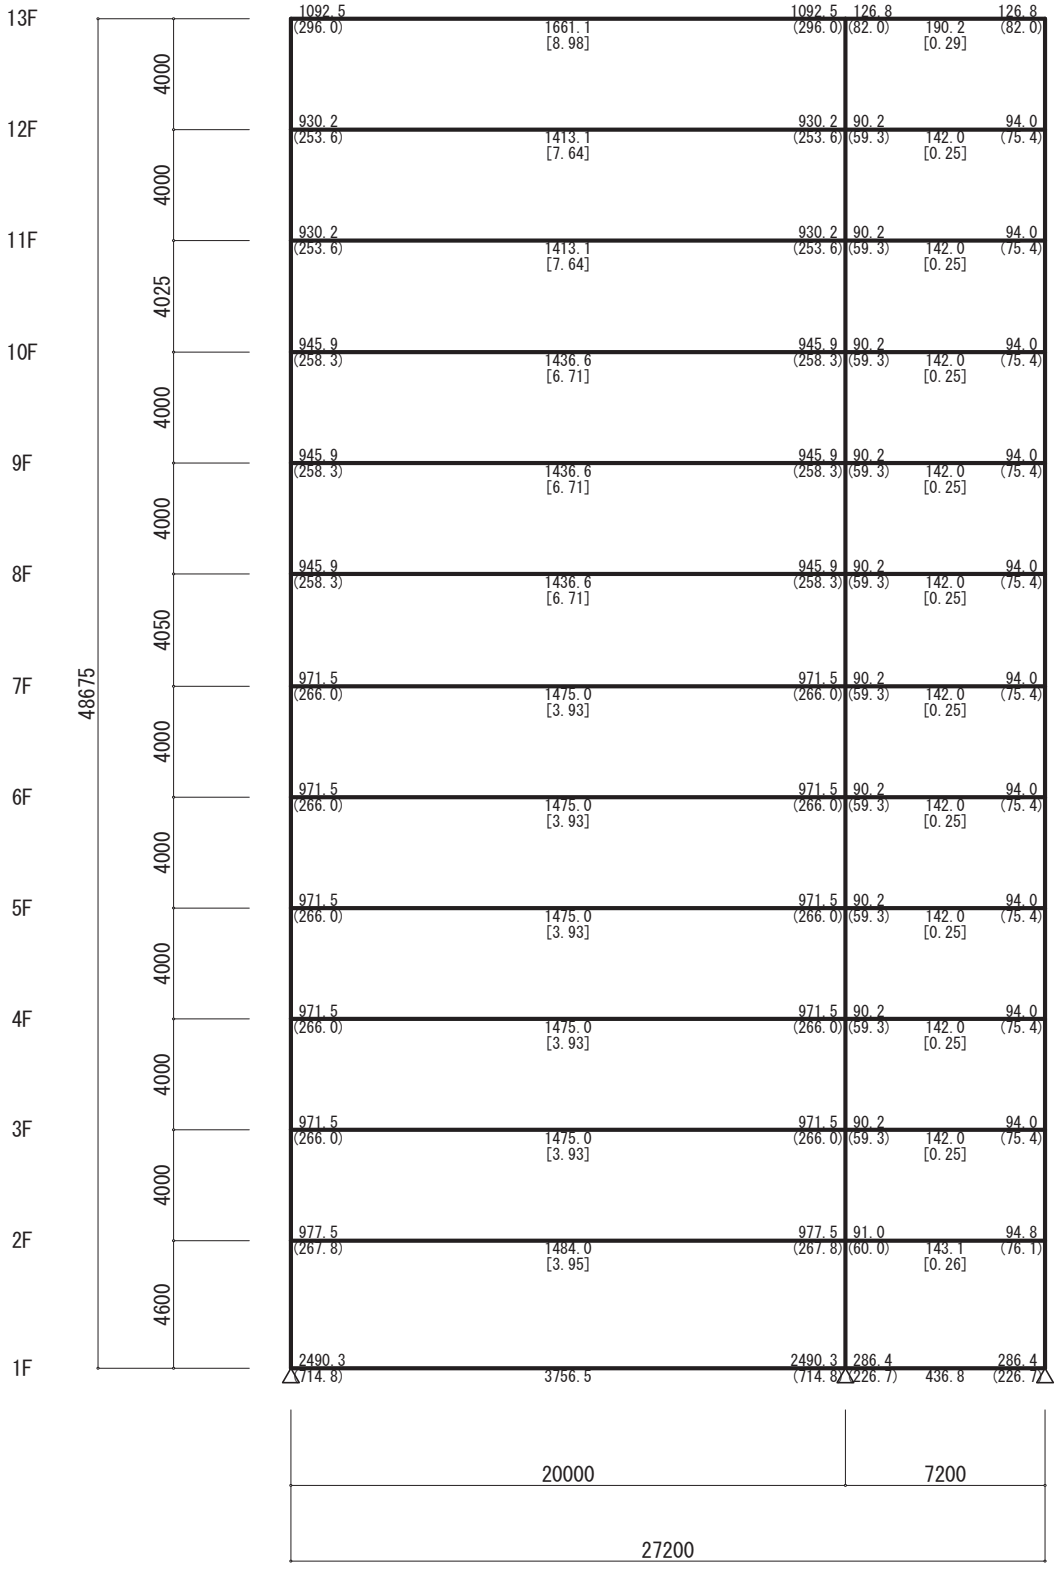

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	2	3	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	3	4	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	4	5	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	5	6	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
11F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
10F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
9F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
8F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
7F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
6F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
5F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
4F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
3F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
2F	1	2	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	3	4	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	4	5	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	5	6	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	2	3	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	3	4	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	4	5	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	5	6	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
12F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
11F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
10F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
9F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
8F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
7F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	2	3	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	3	4	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	4	5	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	5	6	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
12F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
11F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
12F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	977.5	977.5	1484.0	267.8	267.8	0.0	0.0	3.954
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	2078.2	2078.2	3161.9	560.0	560.0	0.0	0.0	8.435
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	1700.2	1700.2	2585.9	459.2	459.2	0.0	0.0	6.899
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
12F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	945.9	945.9	1436.6	258.3	258.3	0.0	0.0	6.708
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253


6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	971.5	971.5	1475.0	266.0	266.0	0.0	0.0	3.930
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	977.5	977.5	1484.0	267.8	267.8	0.0	0.0	3.954
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	


A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

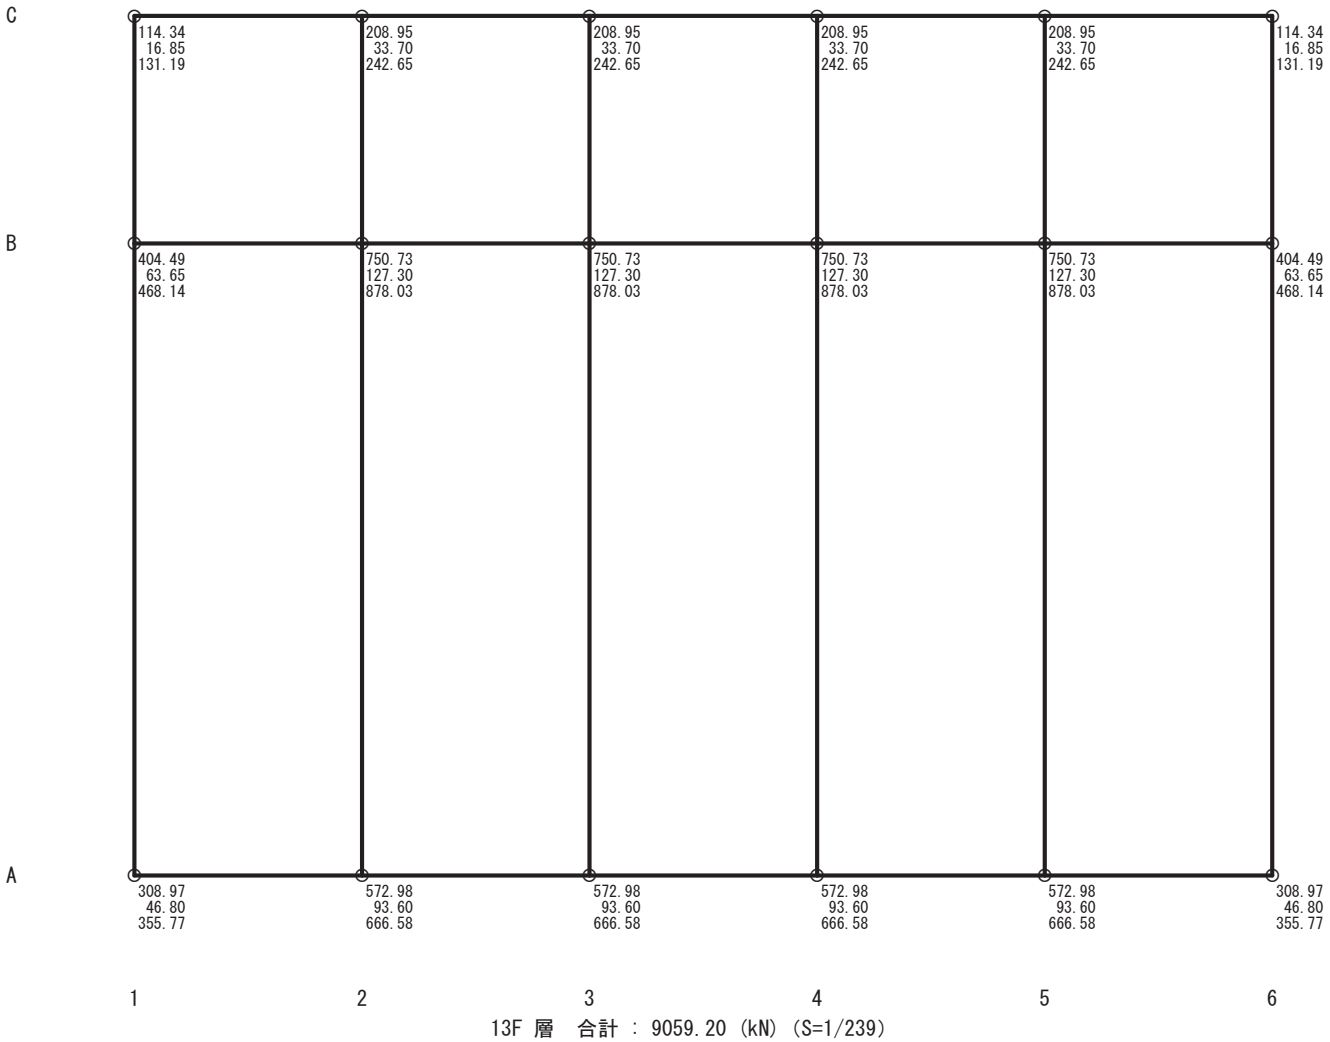


13F 層　合計 ： 9059.20 (kN) (S=1/239)

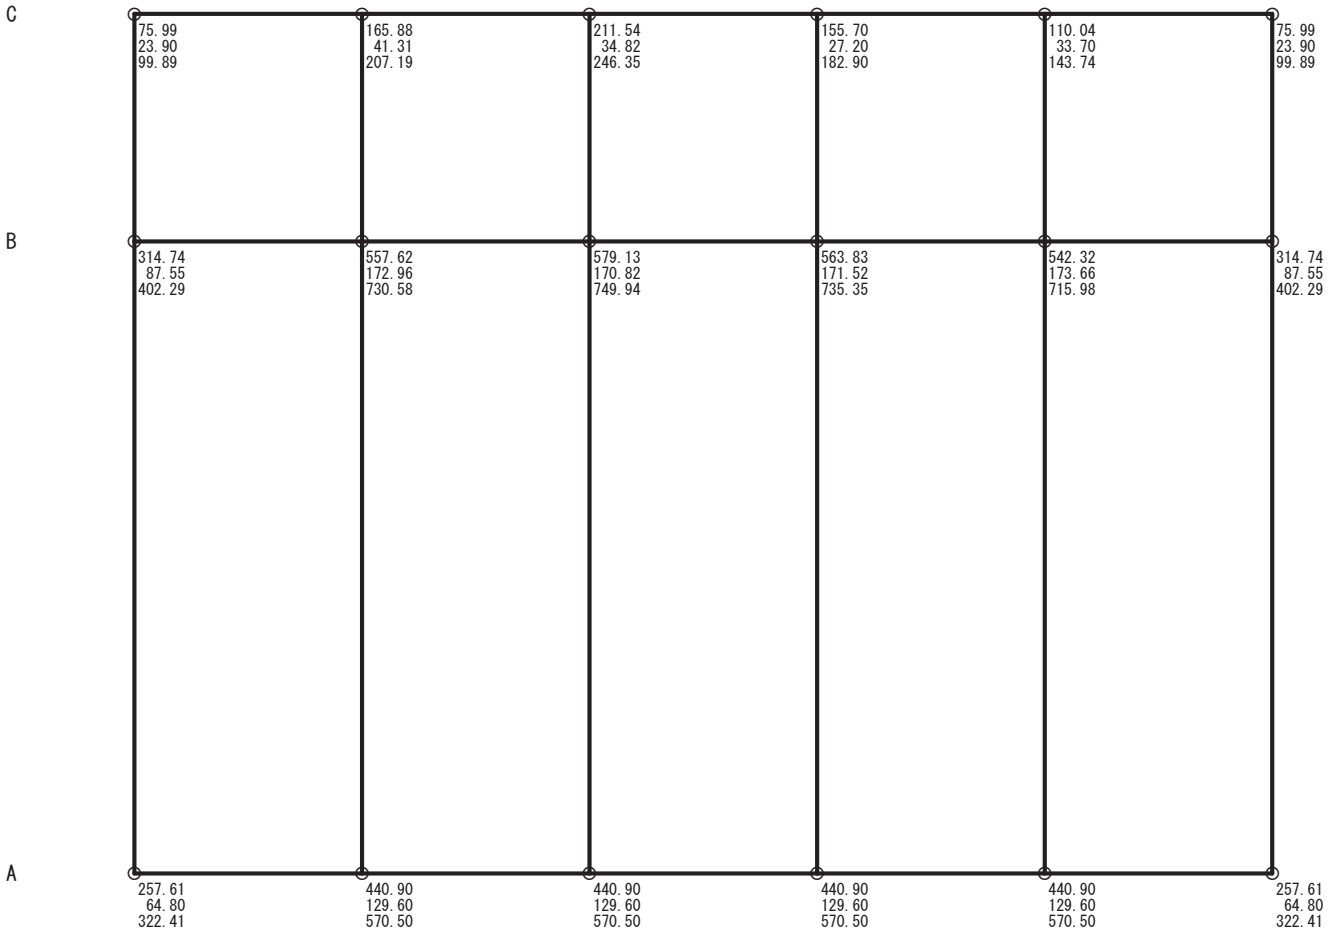


12F 層　合計 : 7643.21 (kN) (S=1/239)

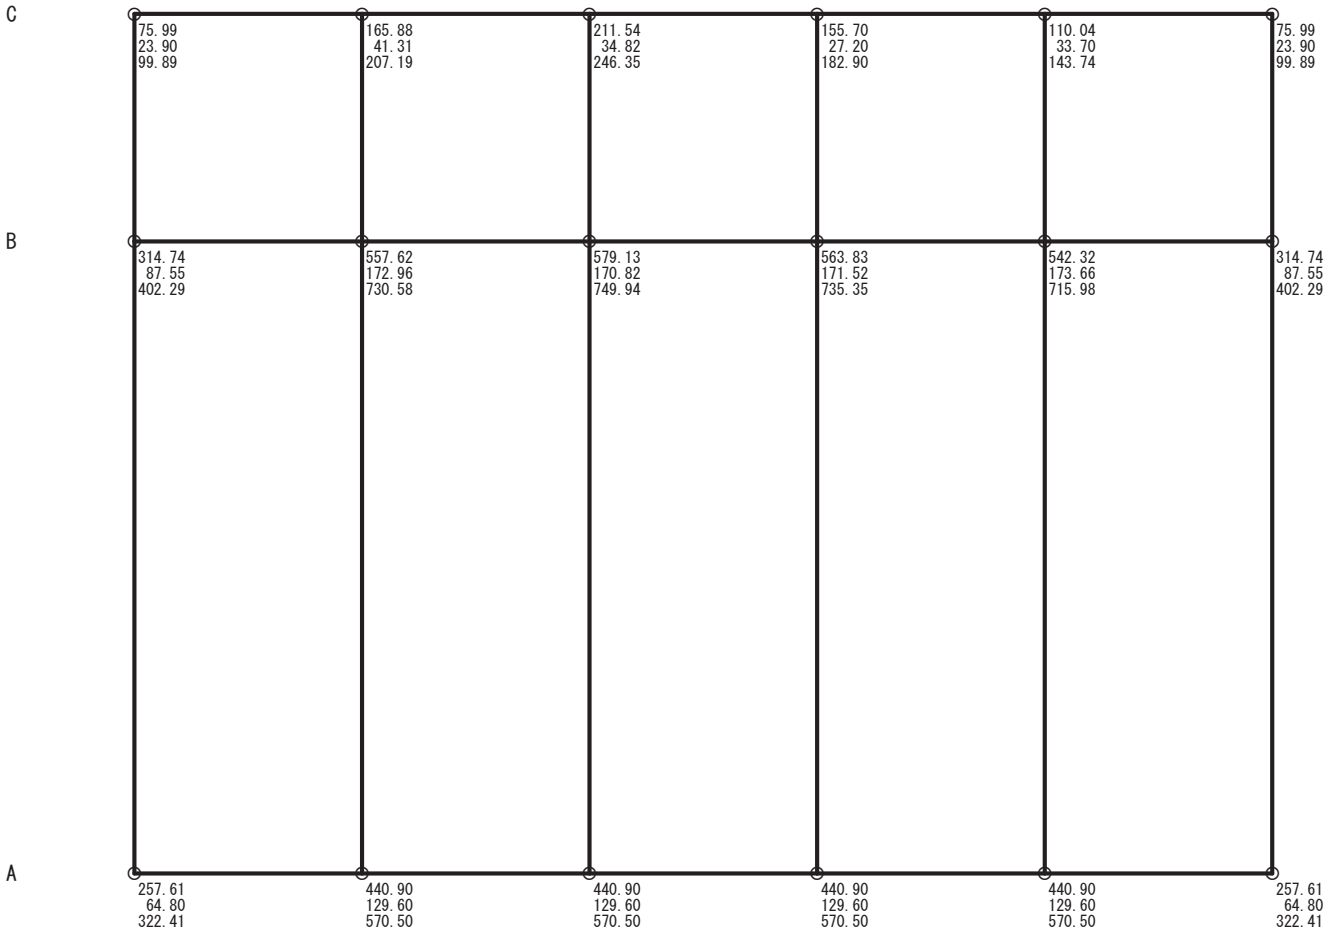


11F 層　合計 : 7643.21 (kN) (S=1/239)

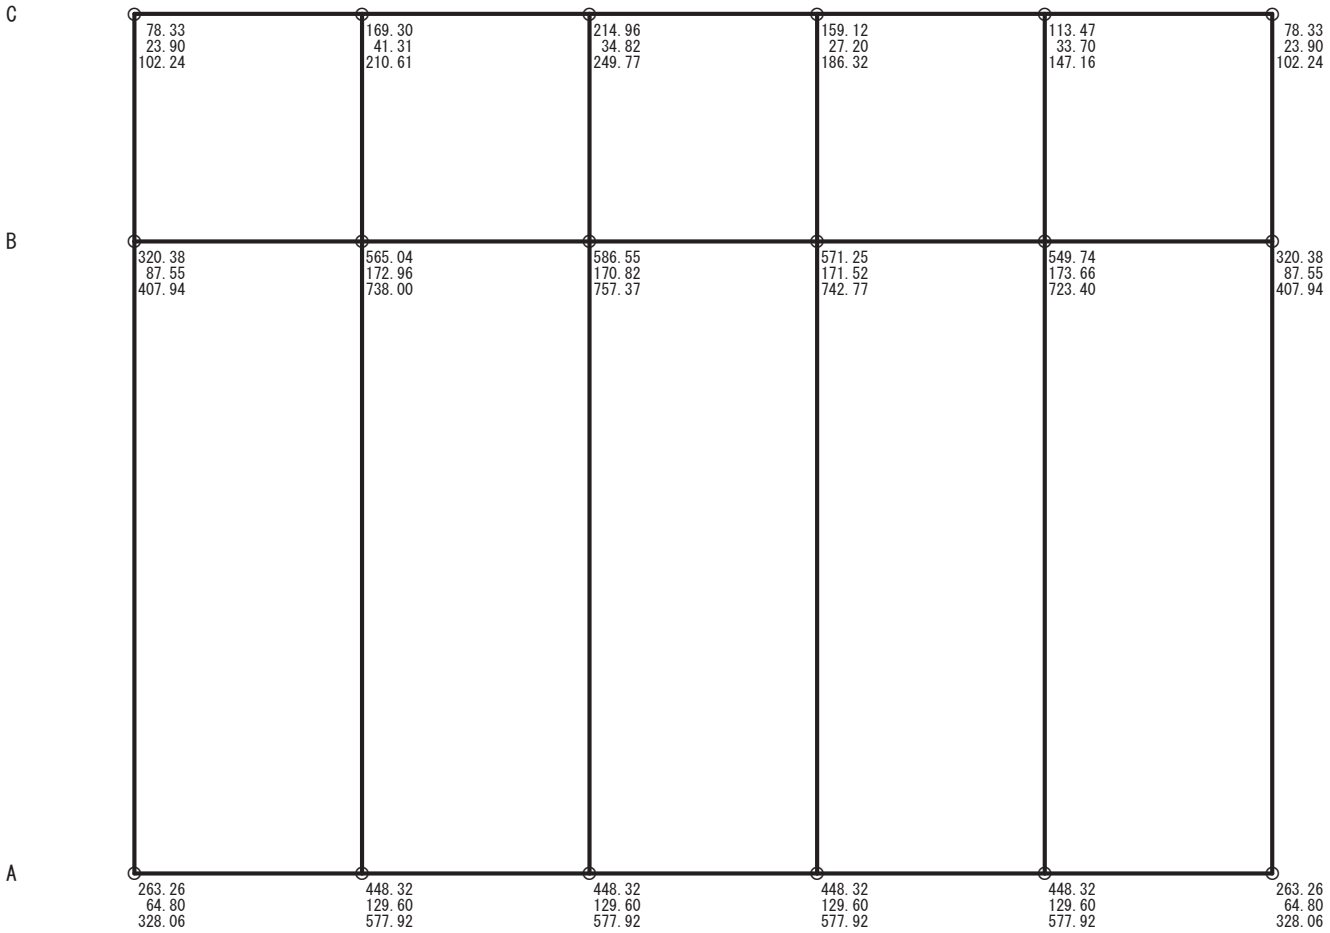


10F 層　合計 : 7743.58 (kN) (S=1/239)

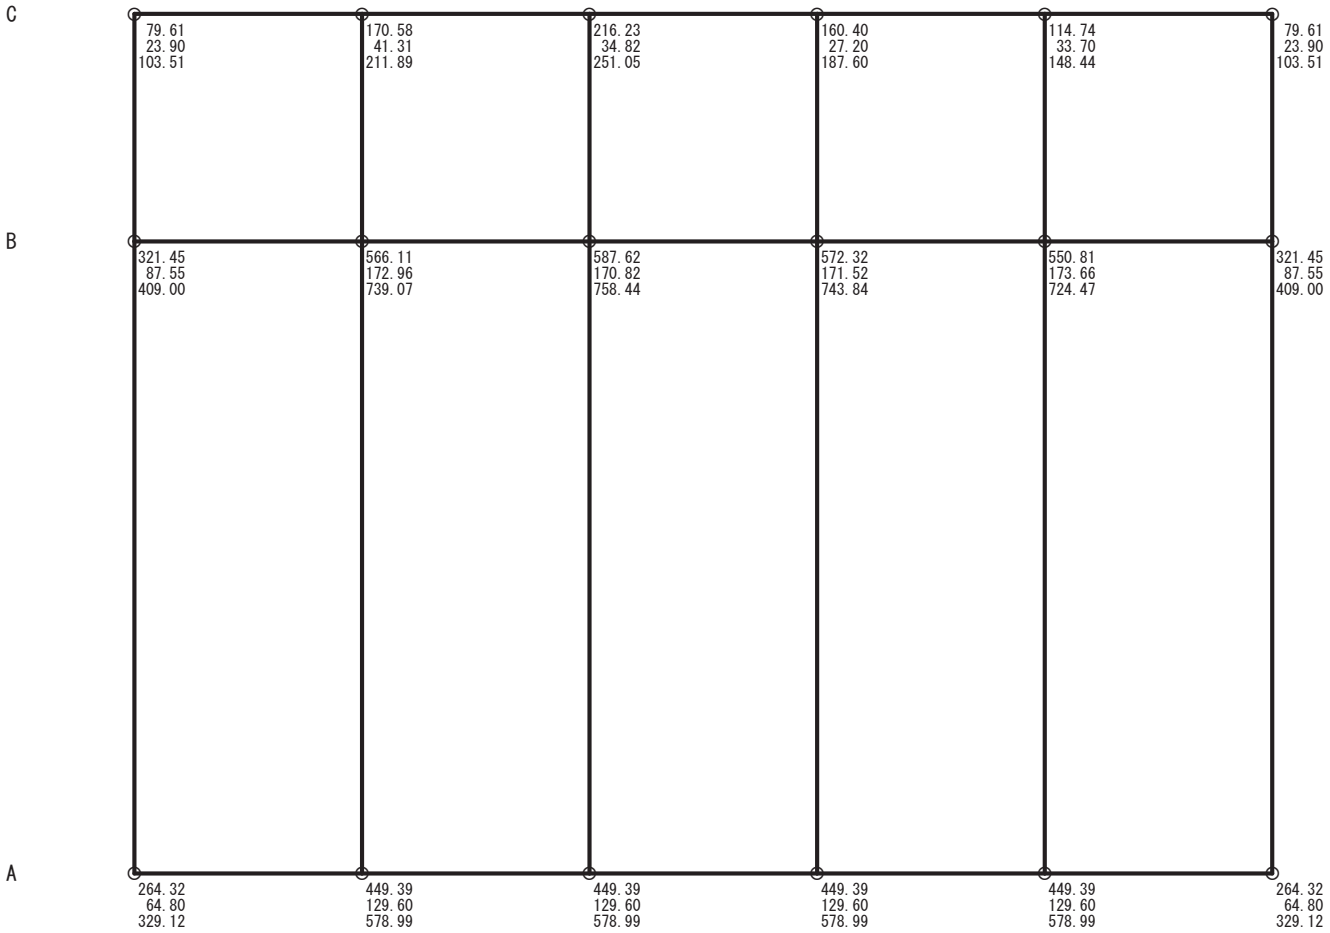


9F 層　合計 : 7764.04 (kN) (S=1/239)

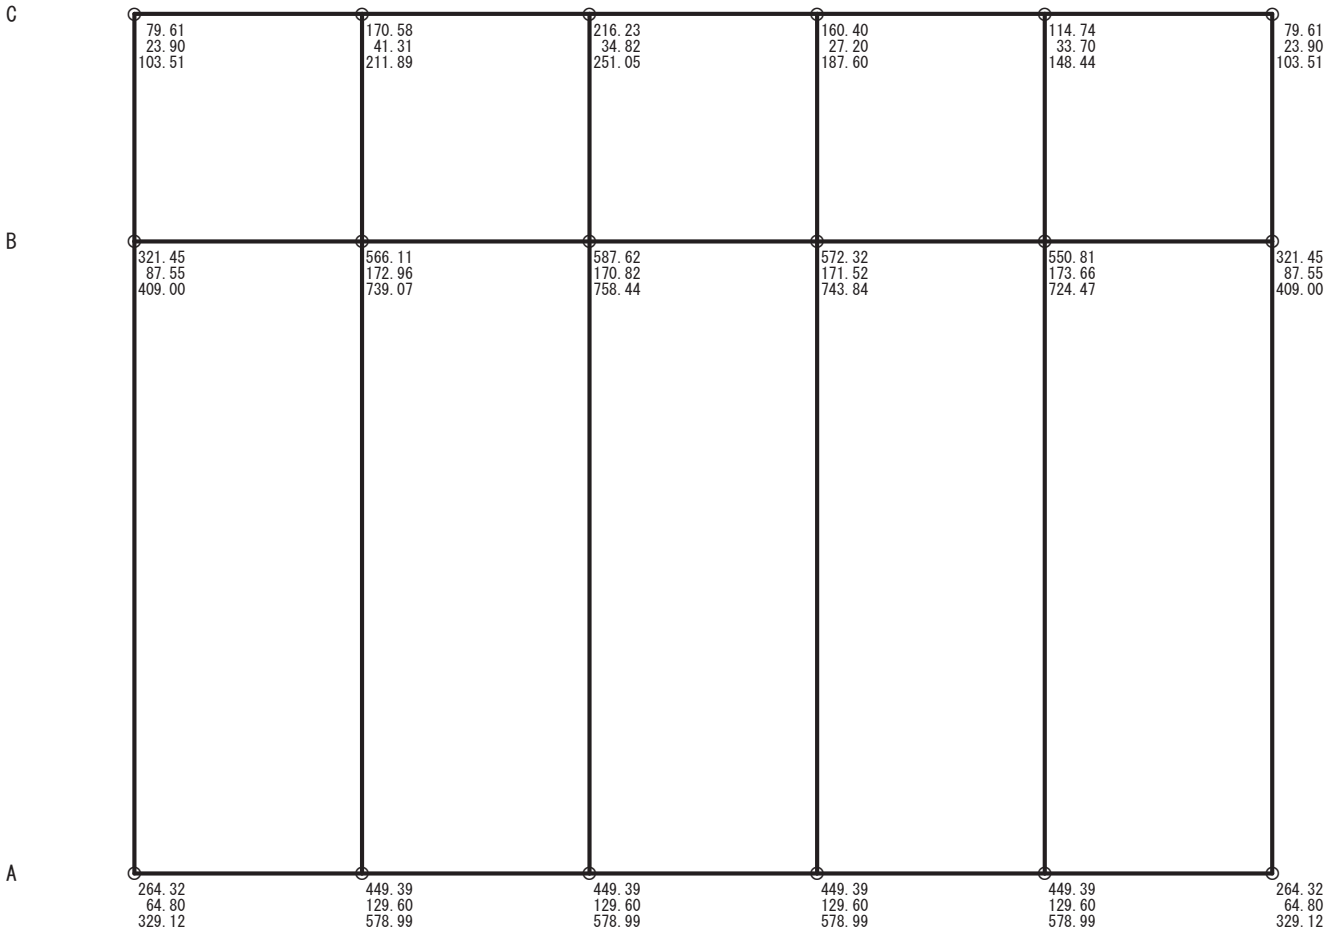


8F 層　合計 : 7764.04 (kN) (S=1/239)

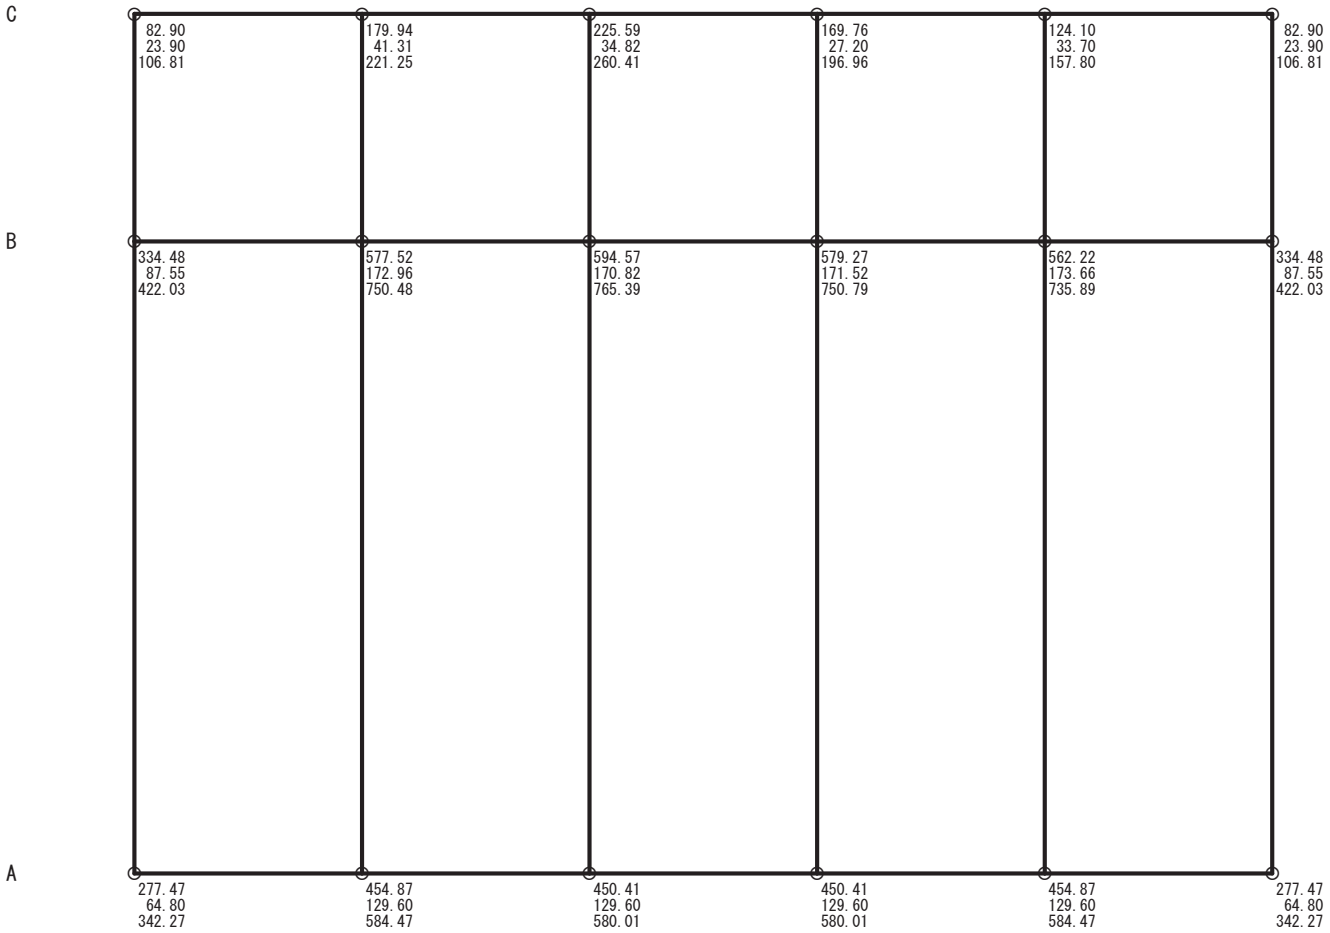


7F 層　合計 : 7910.15 (kN) (S=1/239)

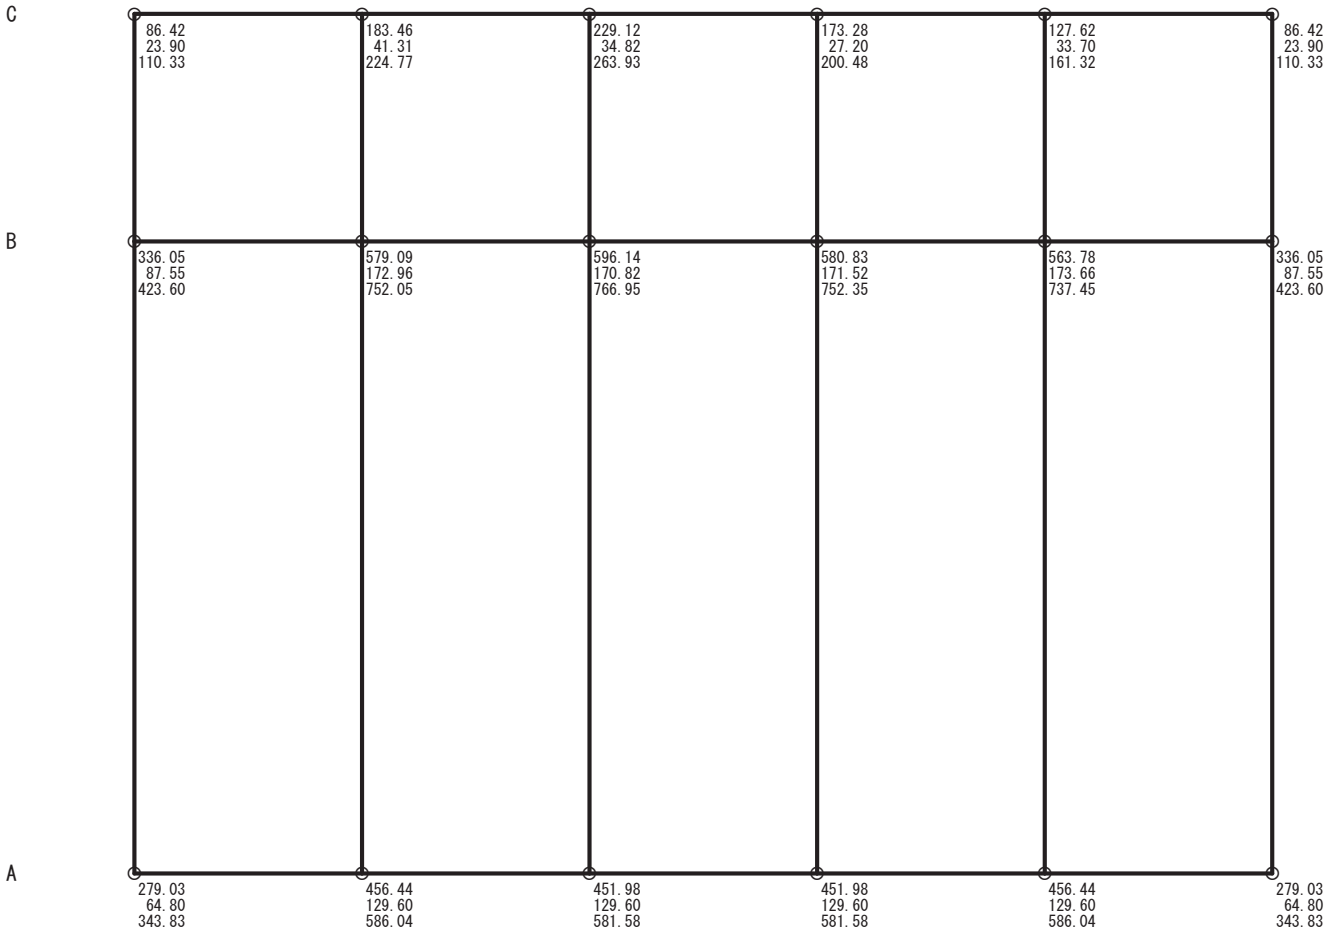


6F 層　合計 : 7950.04 (kN) (S=1/239)

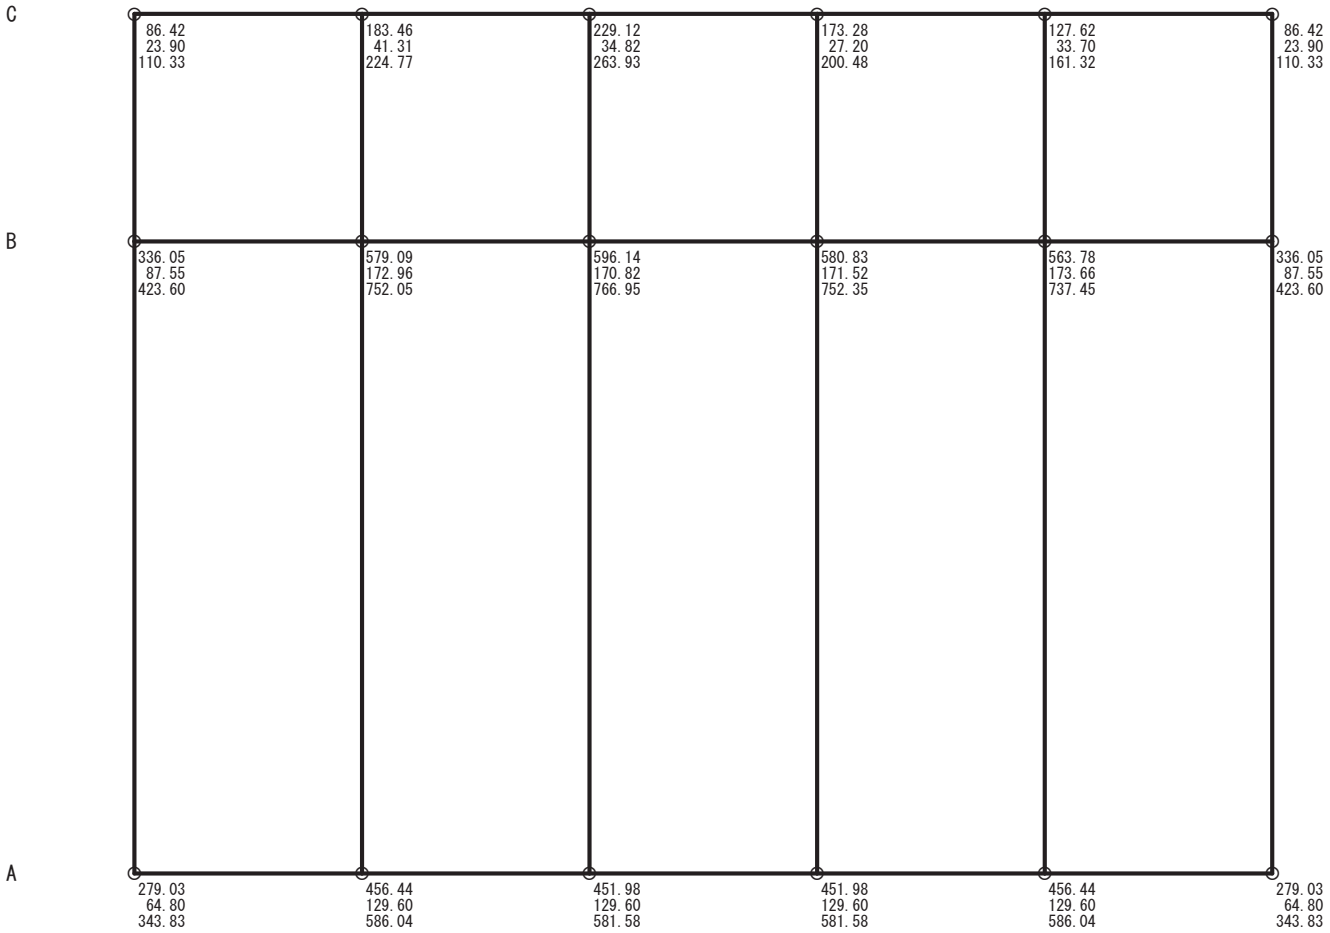


5F 層　合計 : 7950.04 (kN) (S=1/239)

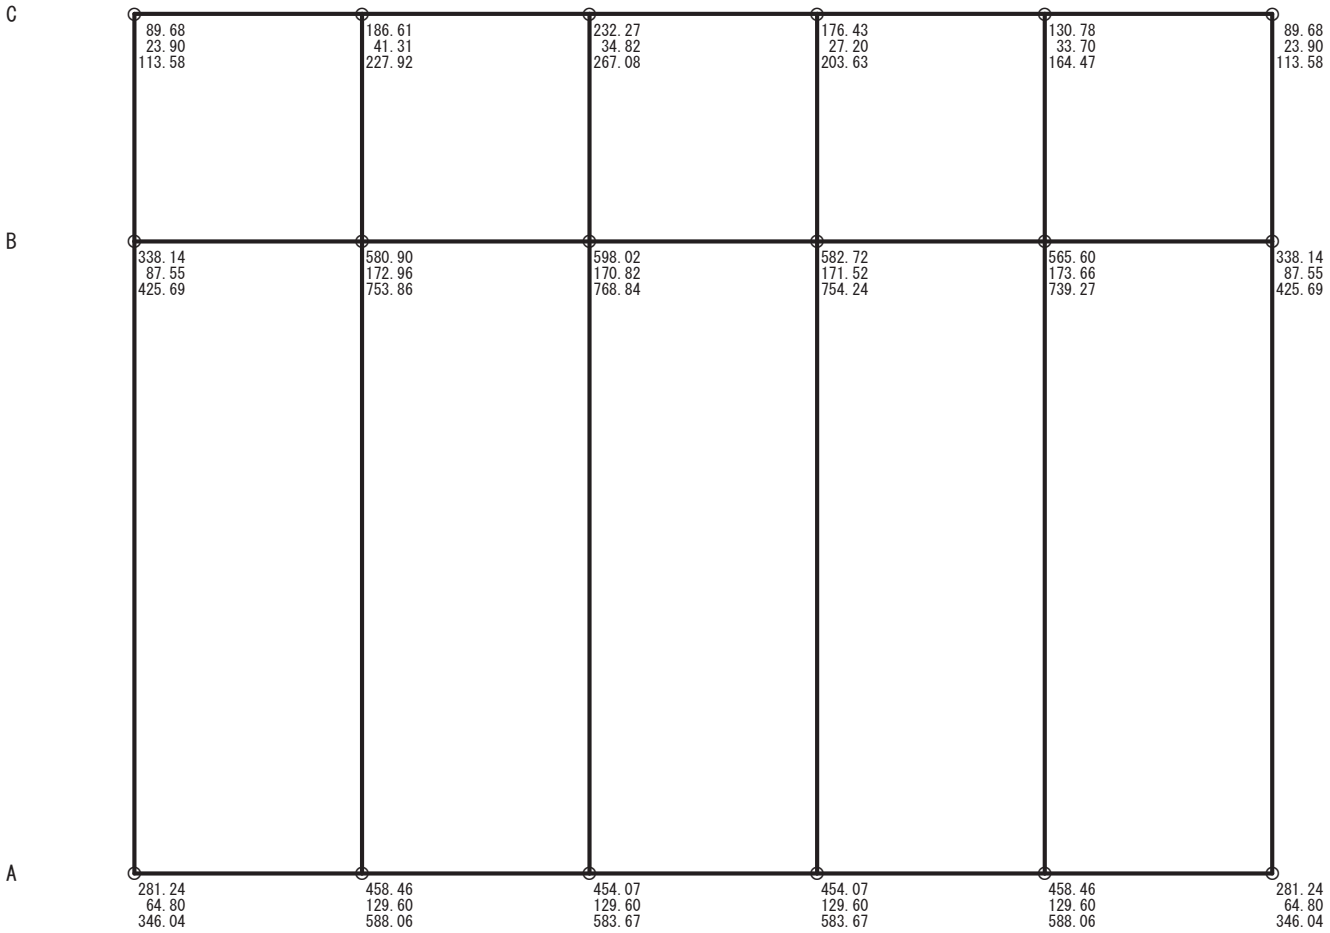


4F 層　合計 : 7993.38 (kN) (S=1/239)

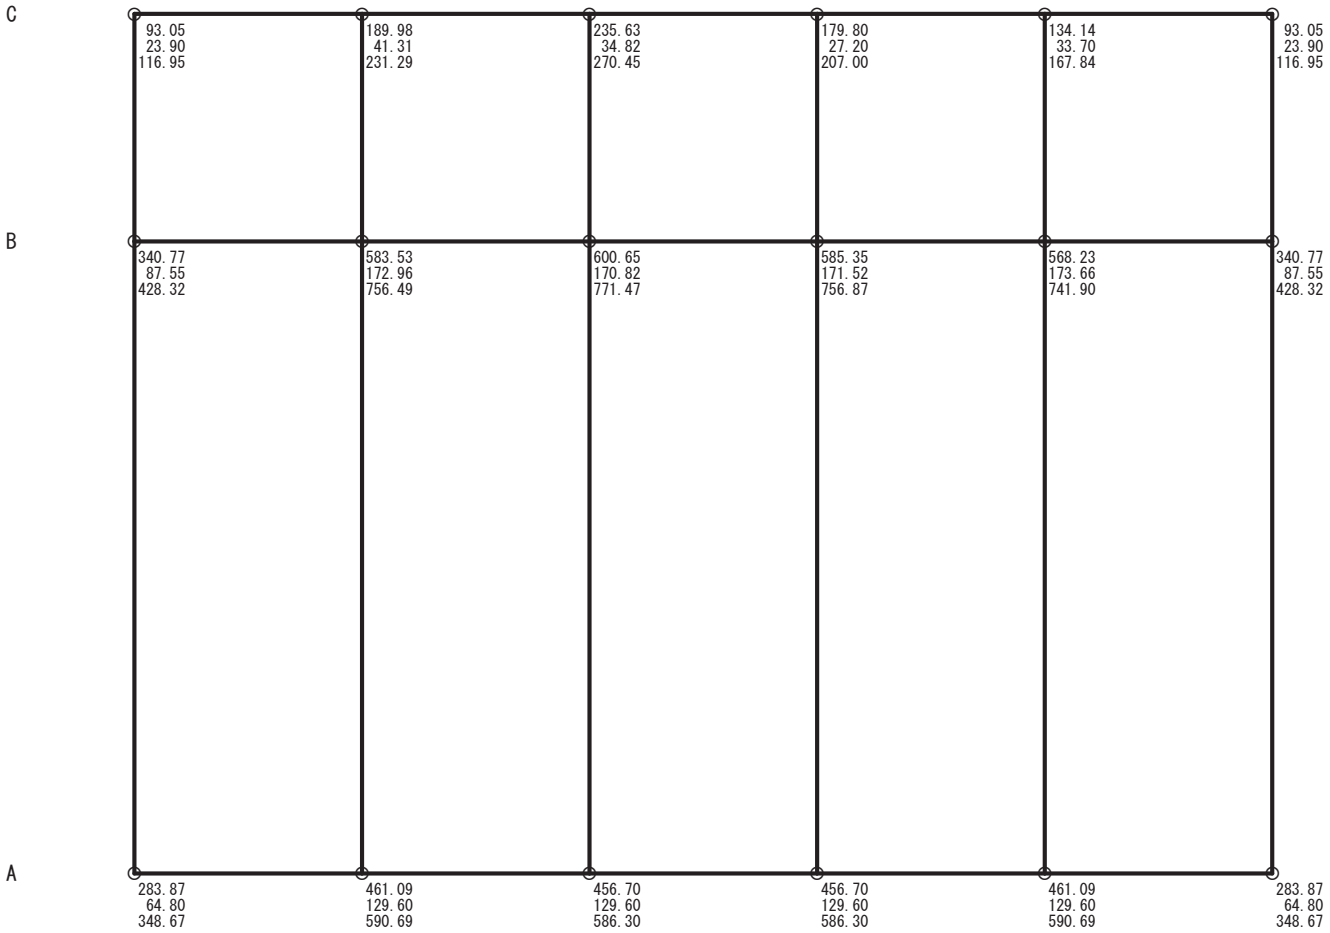

3F 層　合計 : 8045.17 (kN) (S=1/239)

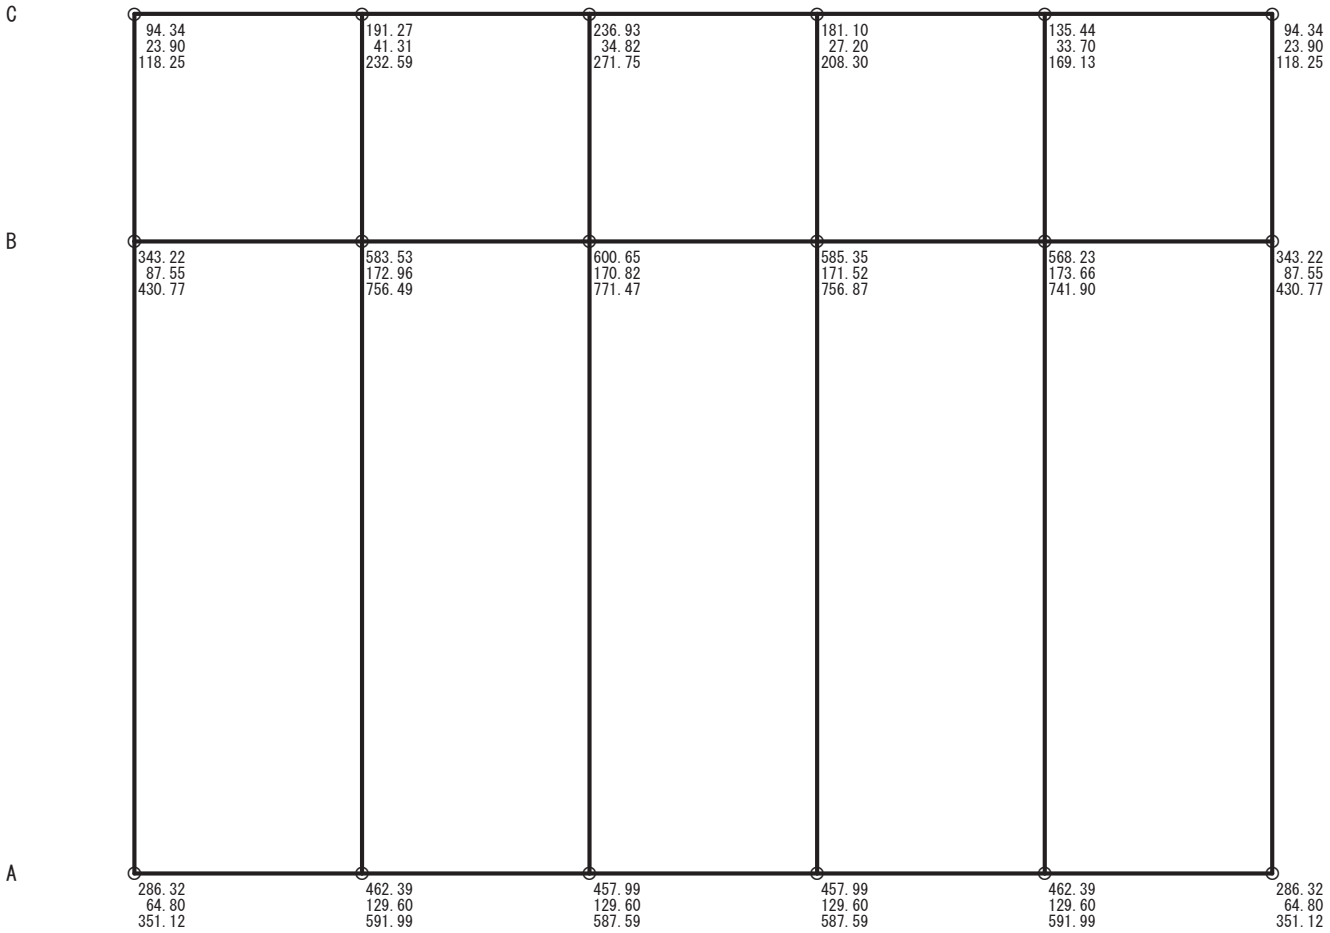


2F 層　合計 : 8067.92 (kN) (S=1/239)

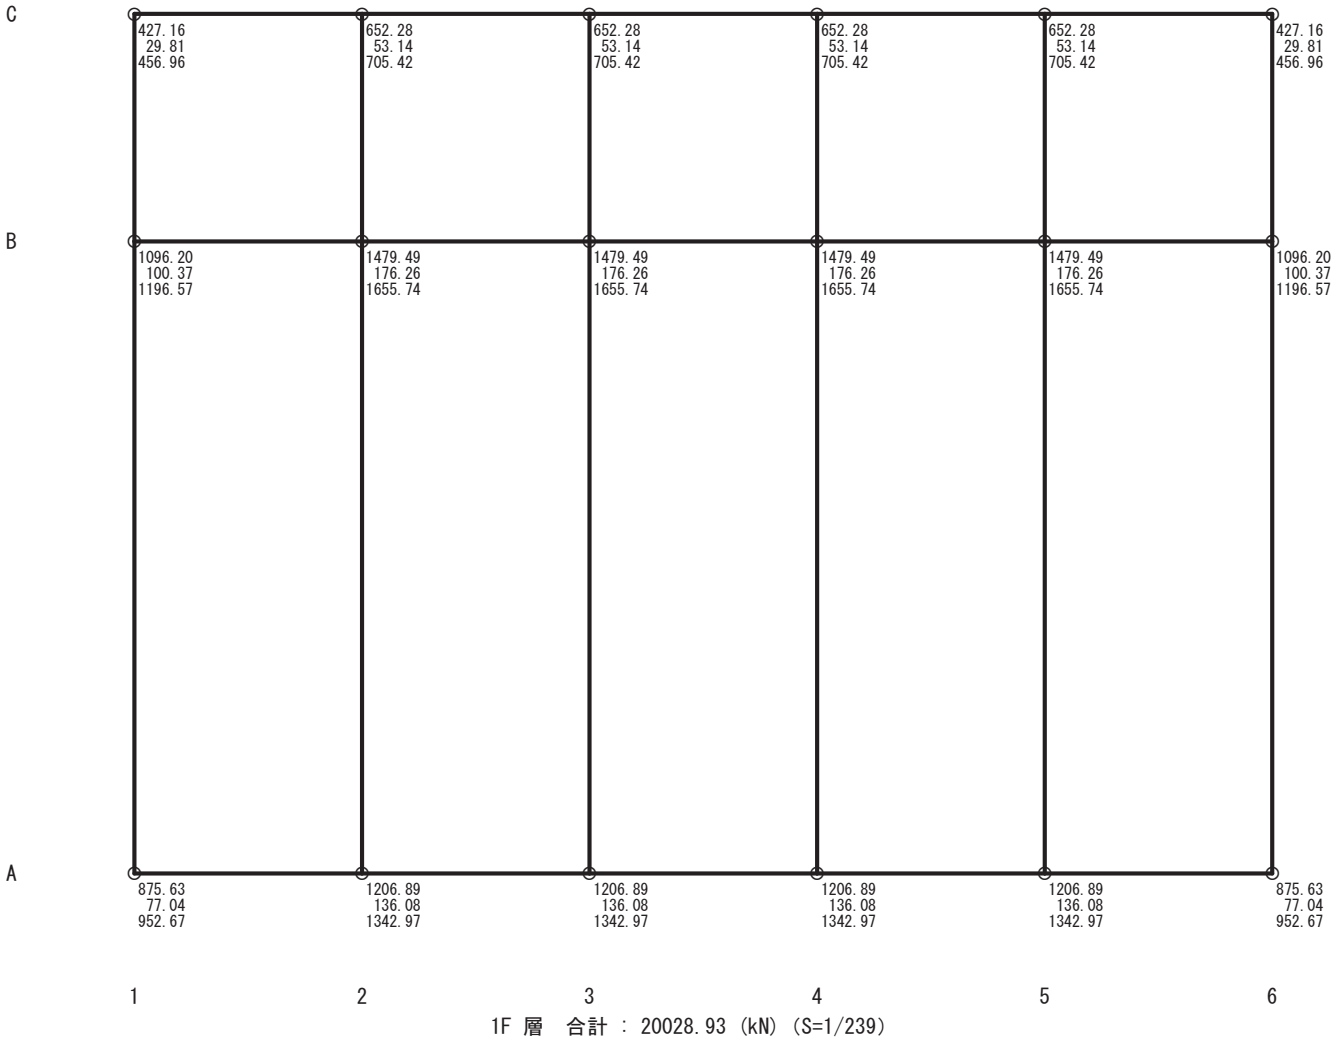


1F 層　合計 : 20028.93 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）


(kN)

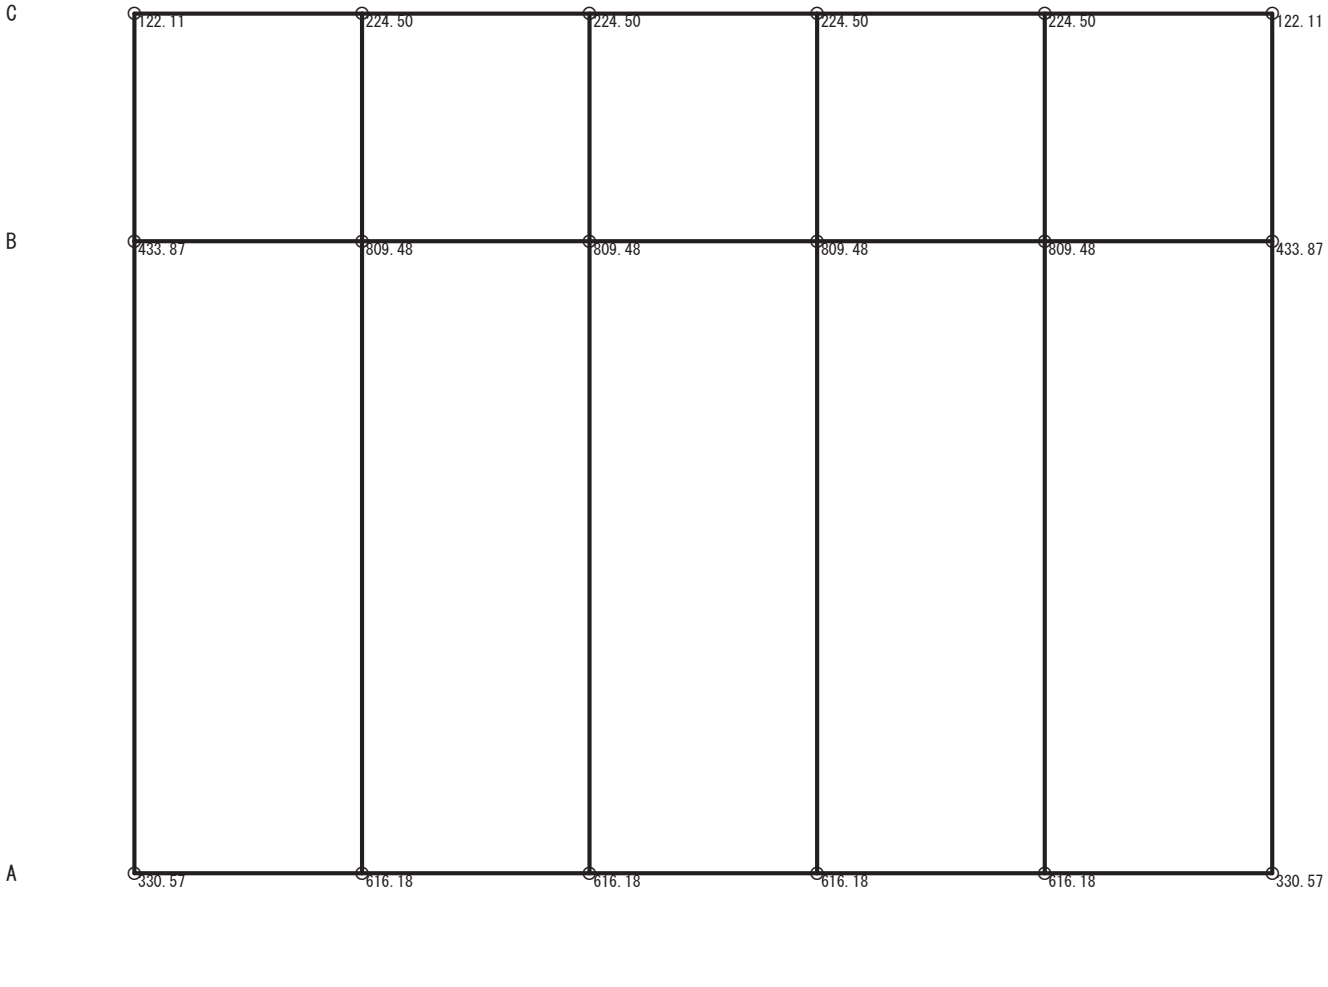


13F 層　合計 : 8373.76 (kN) (S=1/239)

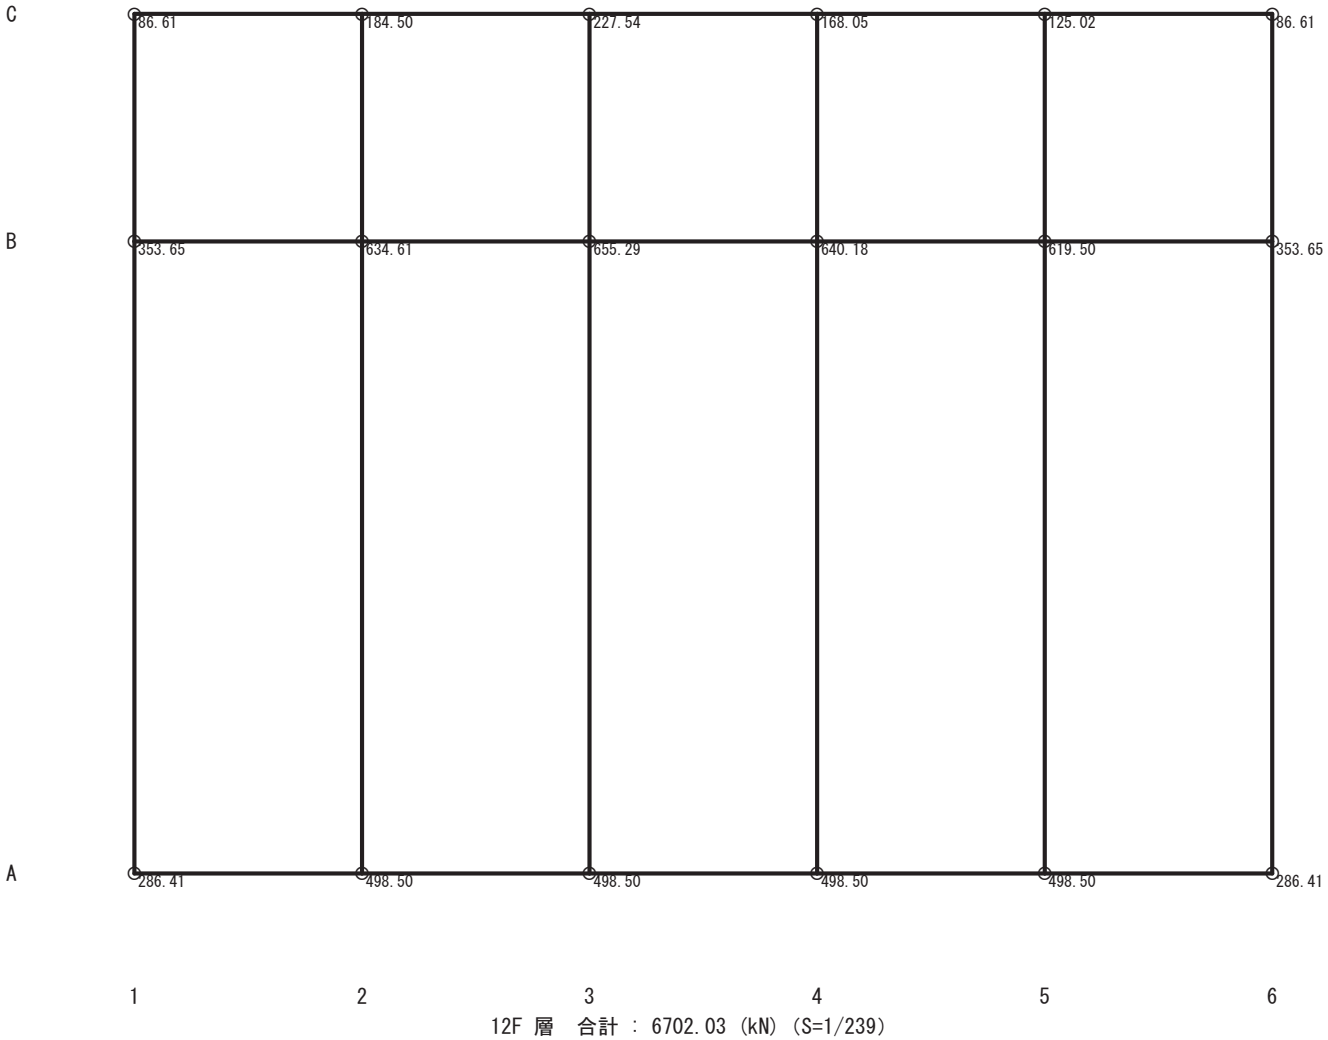


12F 層　合計 : 6702.03 (kN) (S=1/239)

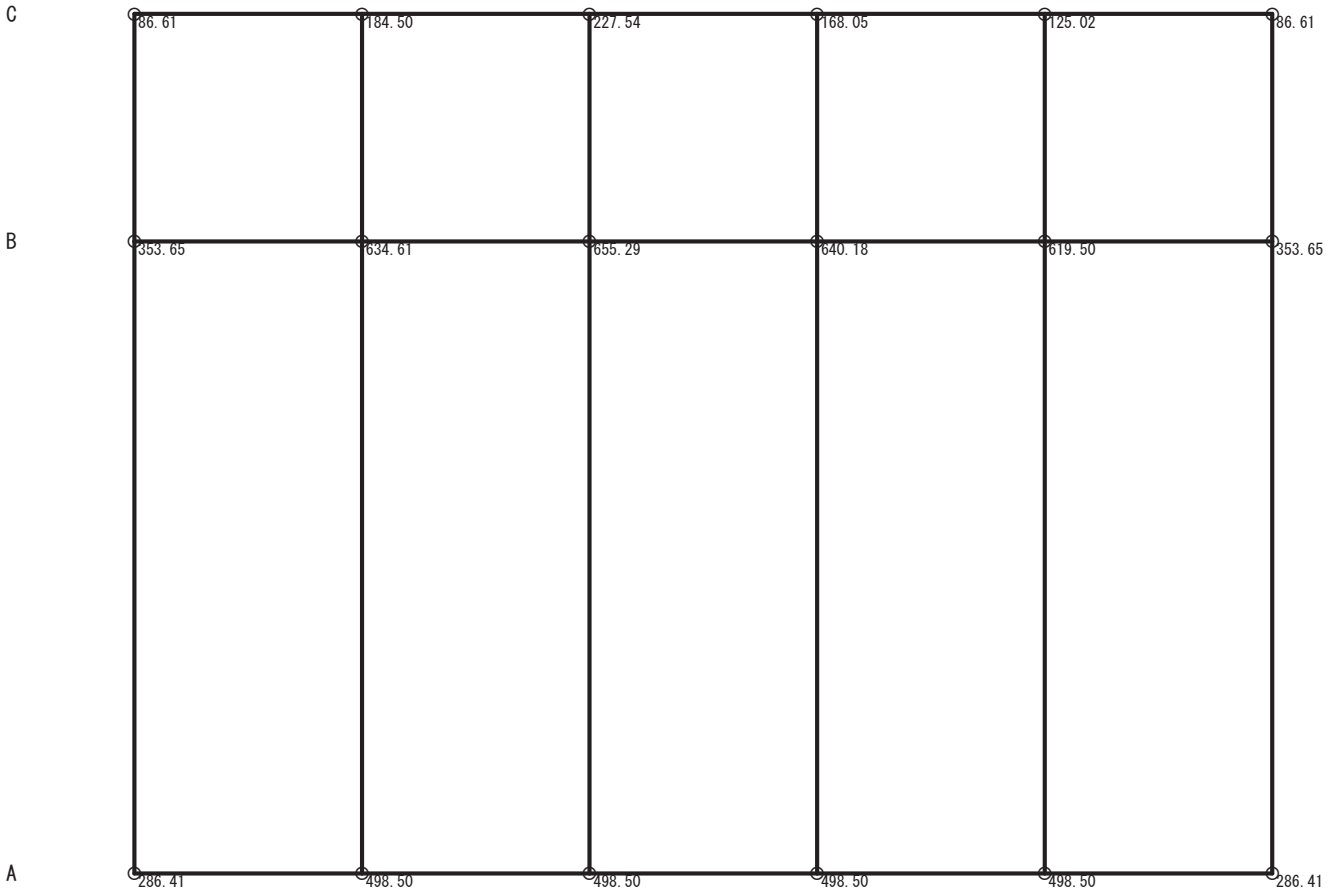


11F 層　合計 : 6702.03 (kN) (S=1/239)

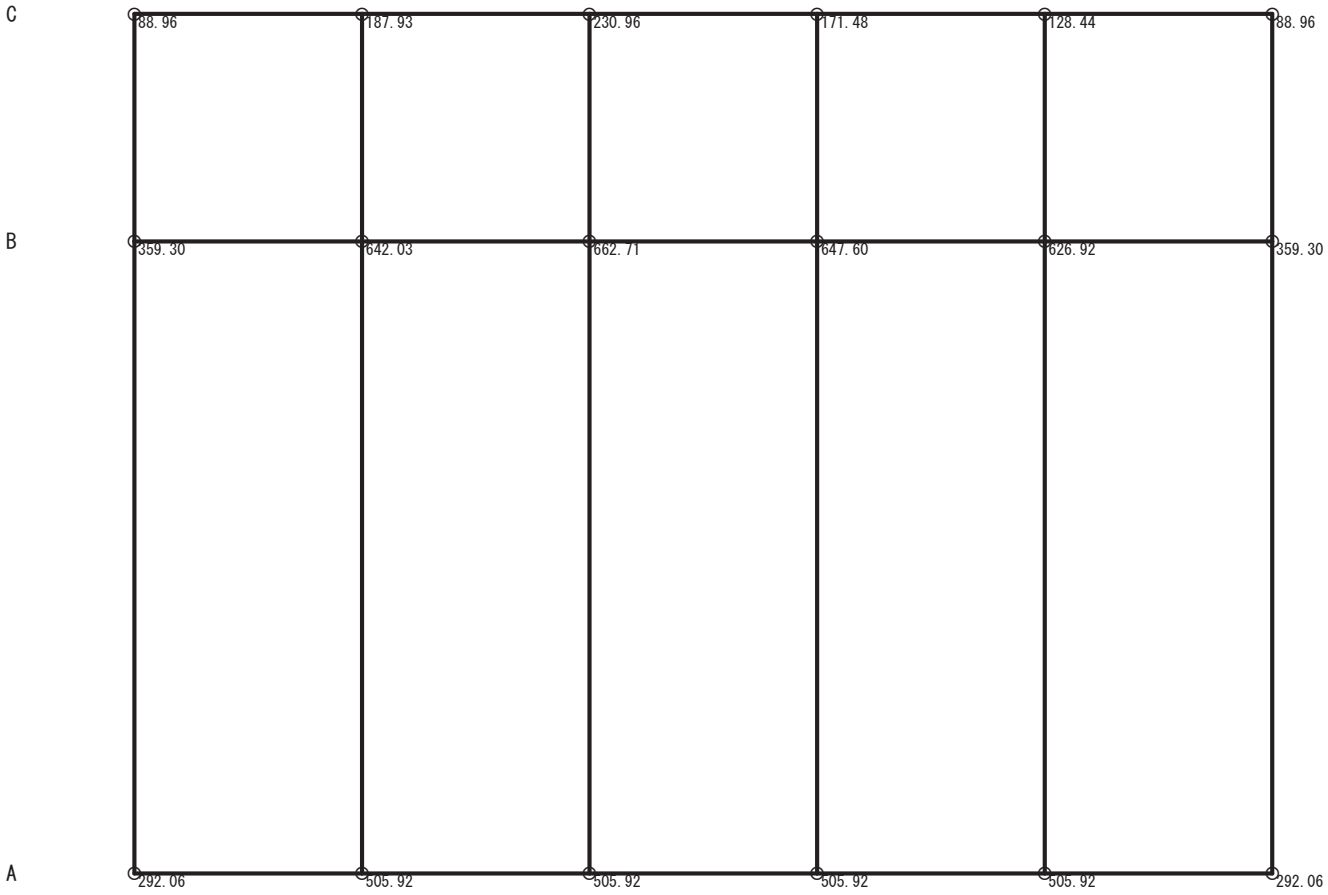


10F 層　合計 : 6802.39 (kN) (S=1/239)

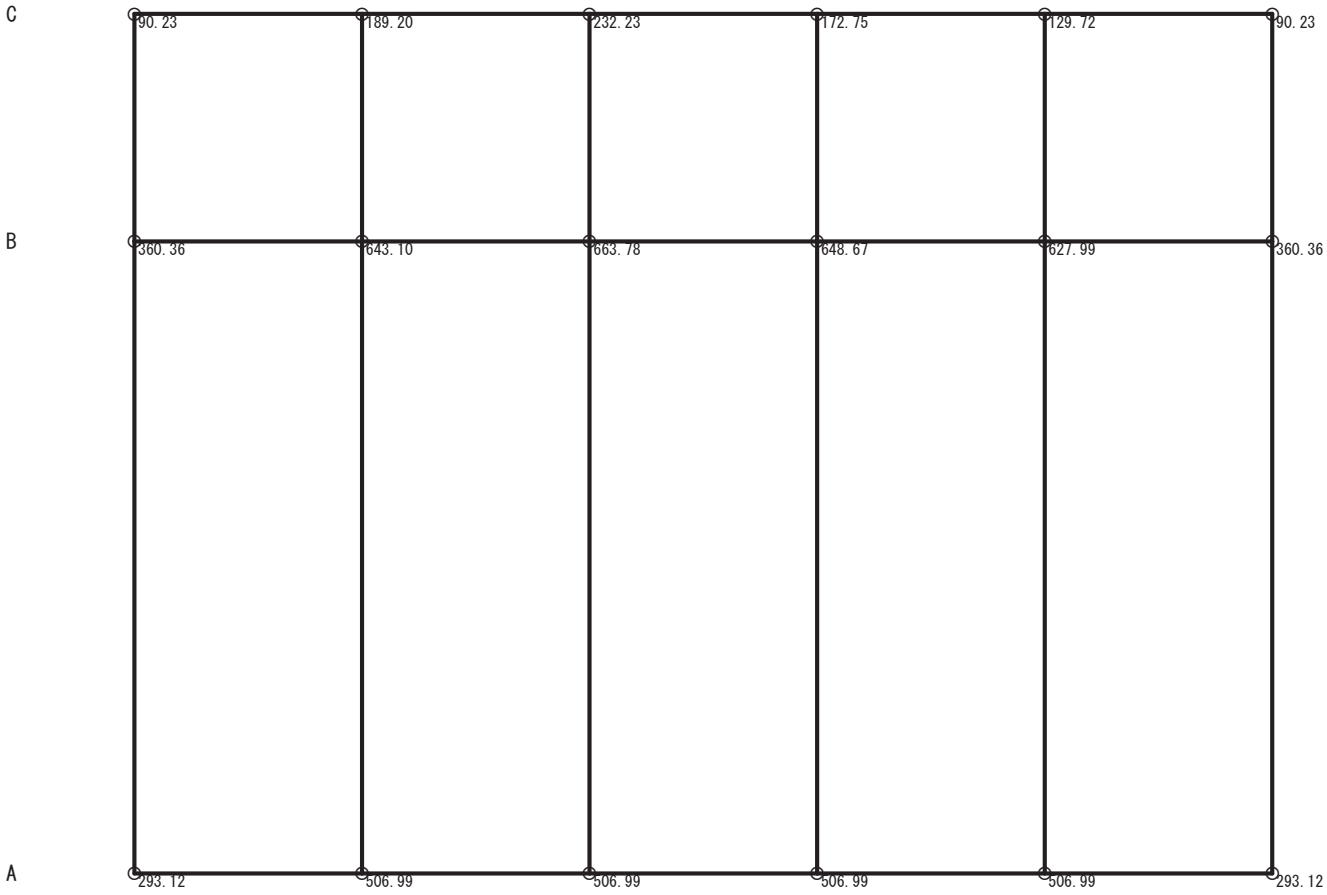


9F 層　合計 : 6822.85 (kN) (S=1/239)

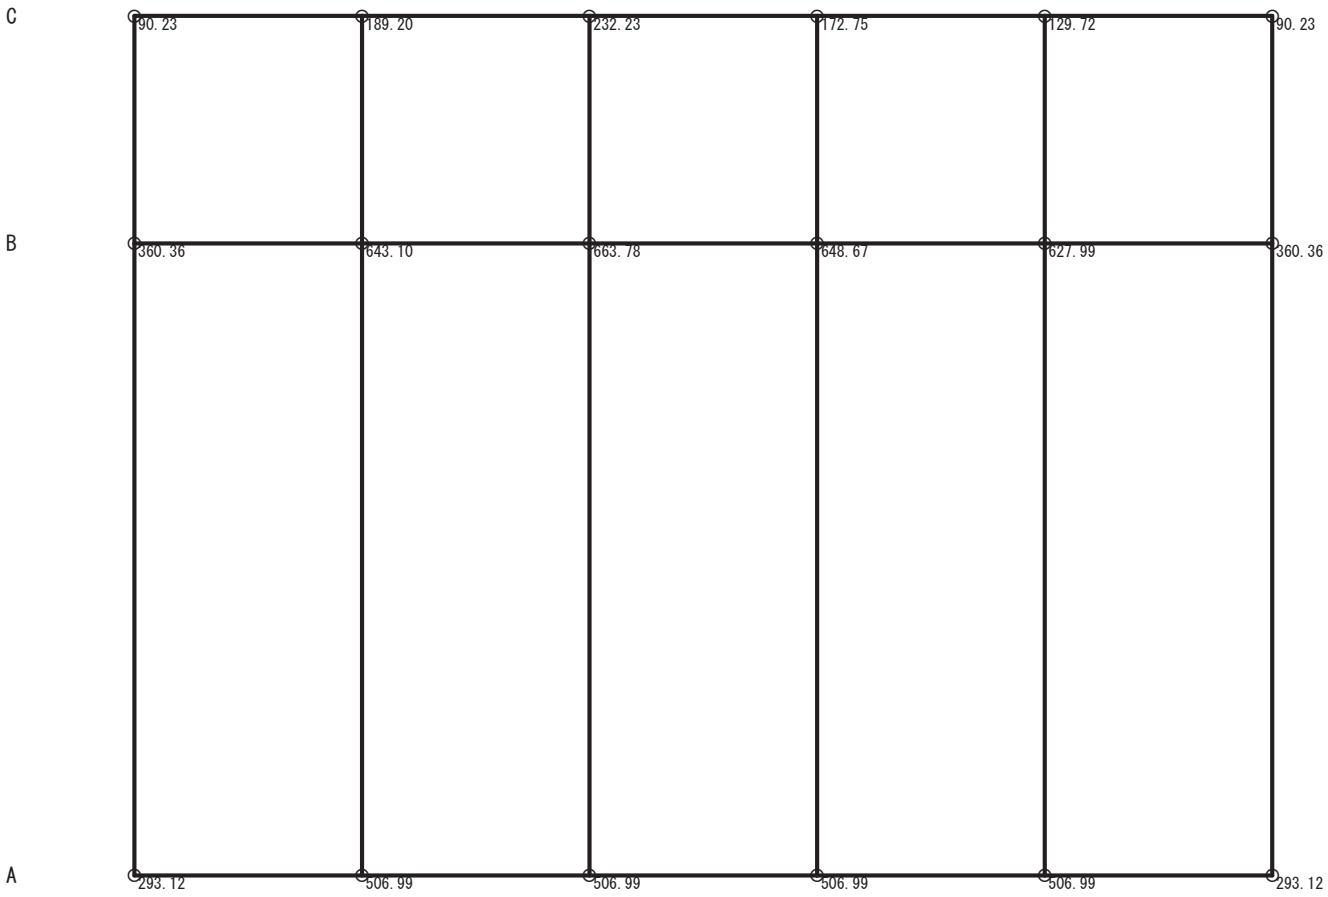


8F 層　合計 : 6822.85 (kN) (S=1/239)

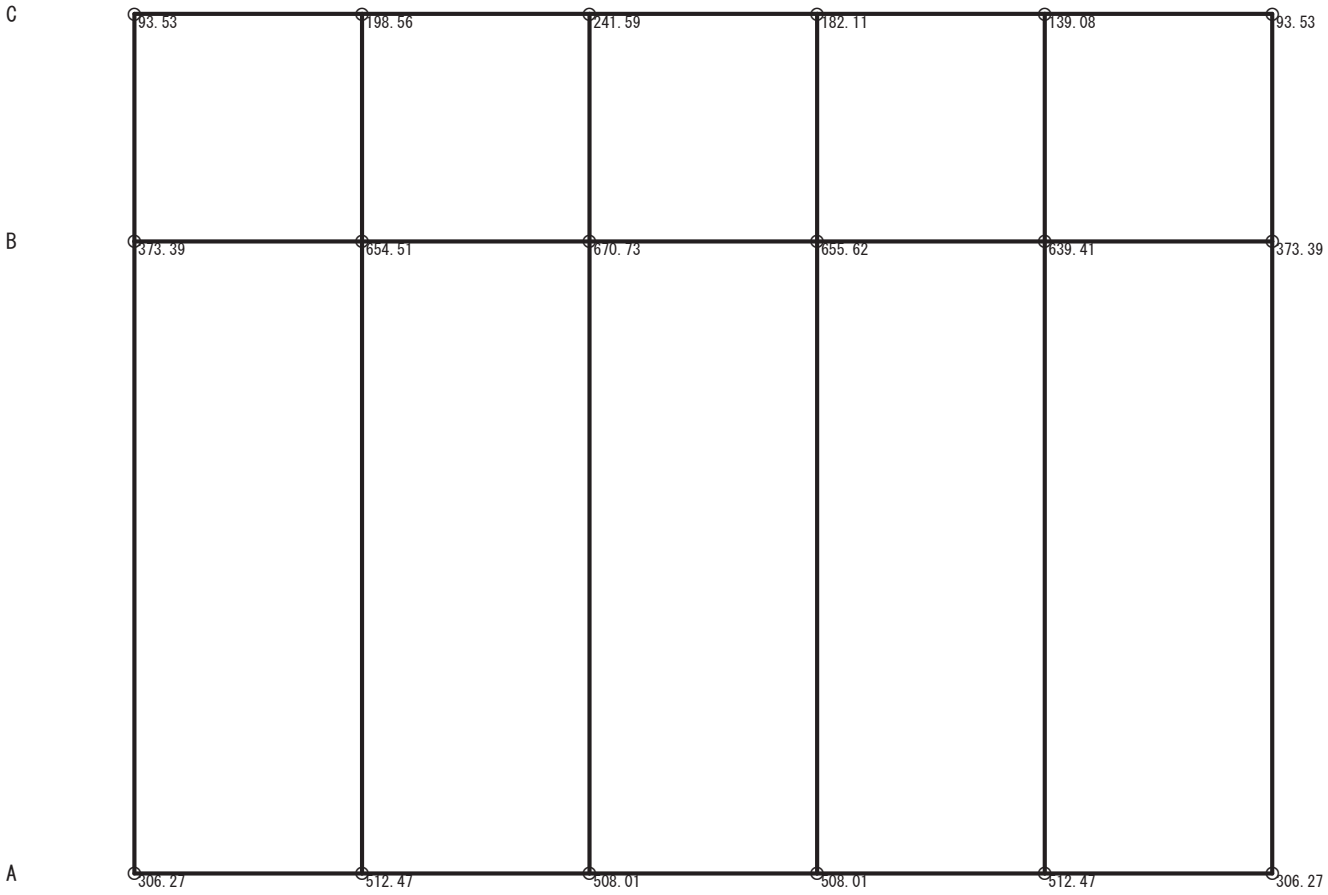


7F 層　合計 : 6968.97 (kN) (S=1/239)

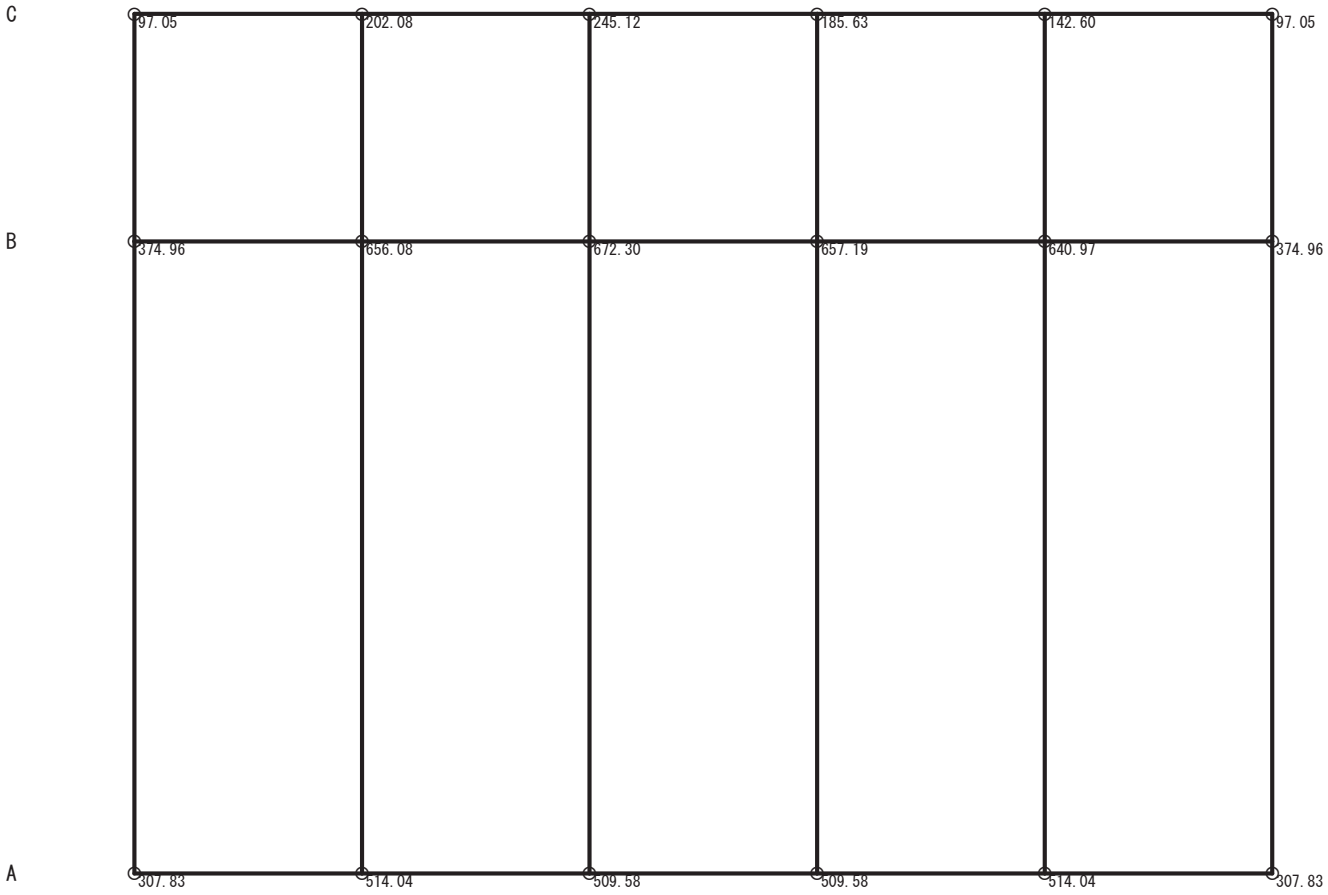


6F 層　合計 : 7008.86 (kN) (S=1/239)

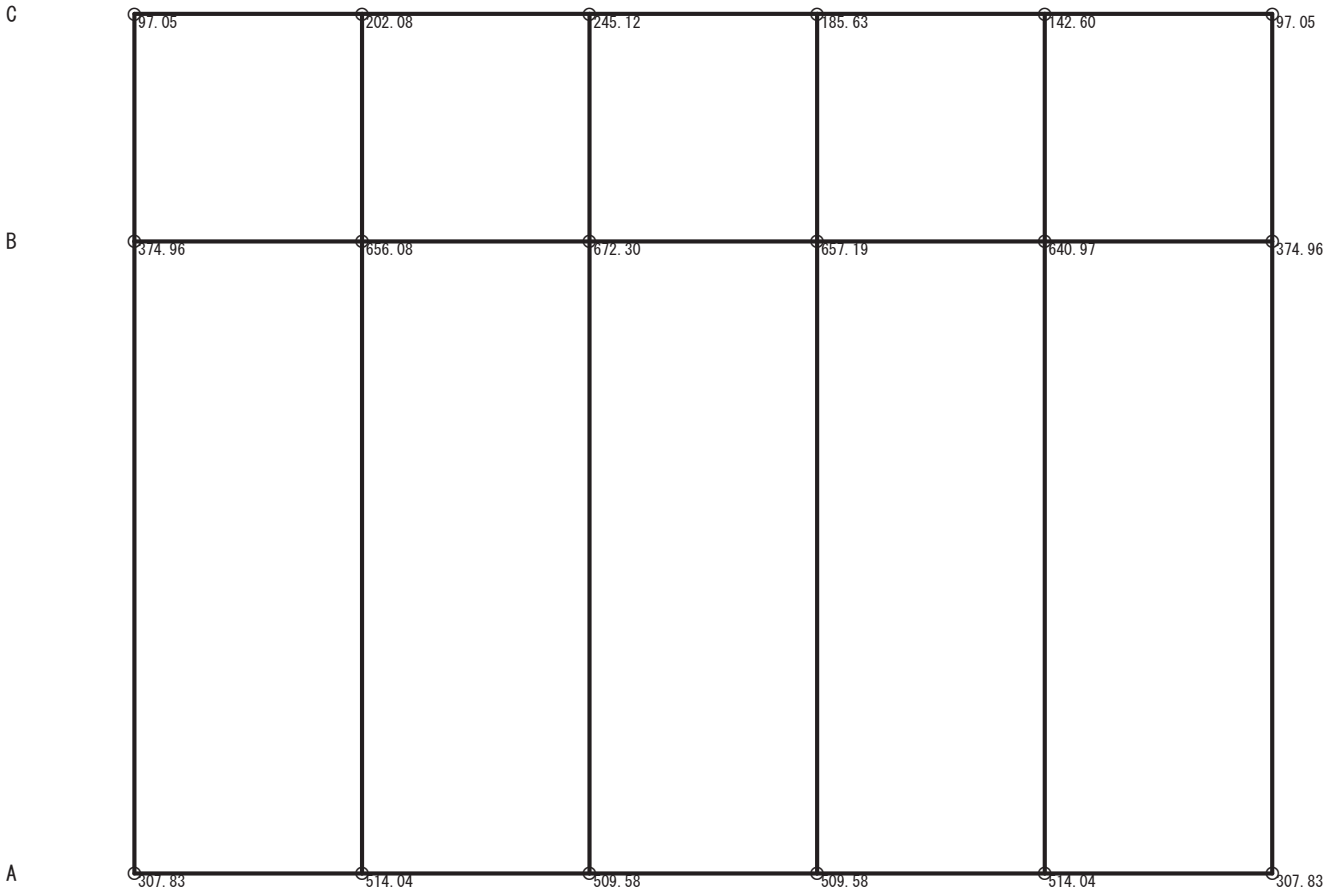


5F 層　合計 : 7008.86 (kN) (S=1/239)

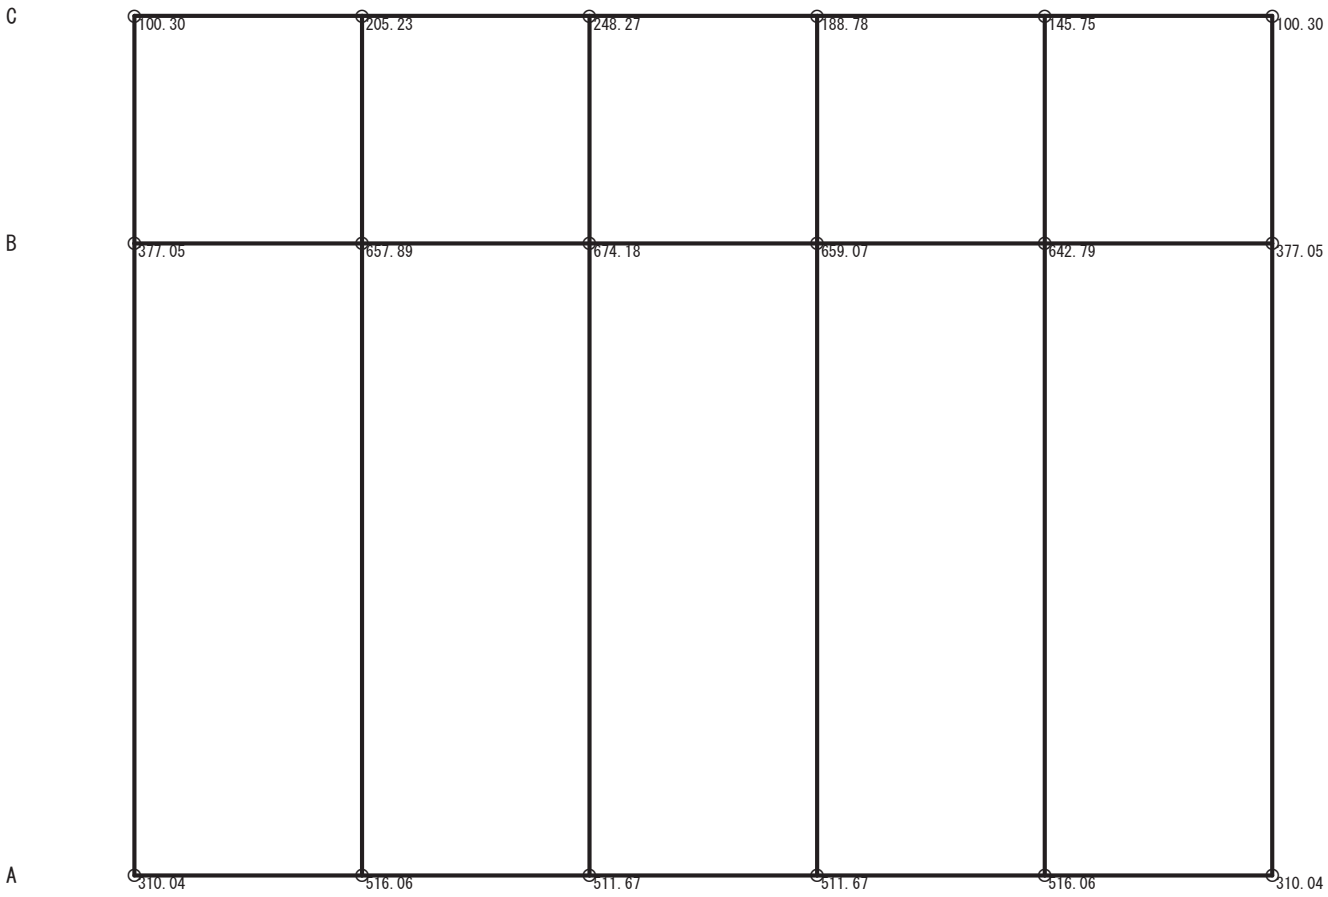


4F 層　合計 : 7052.20 (kN) (S=1/239)

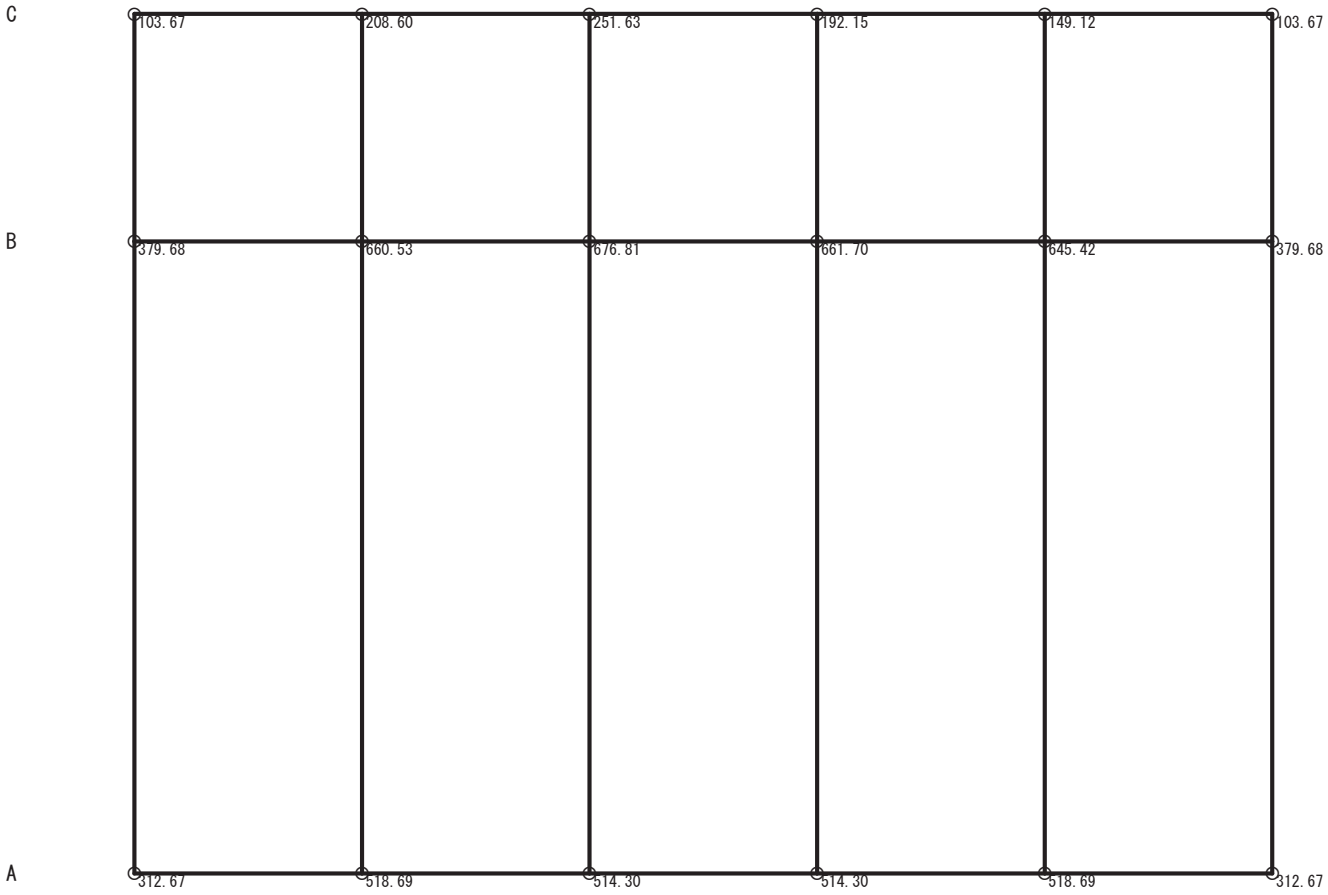

3F 層　合計 : 7103.99 (kN) (S=1/239)

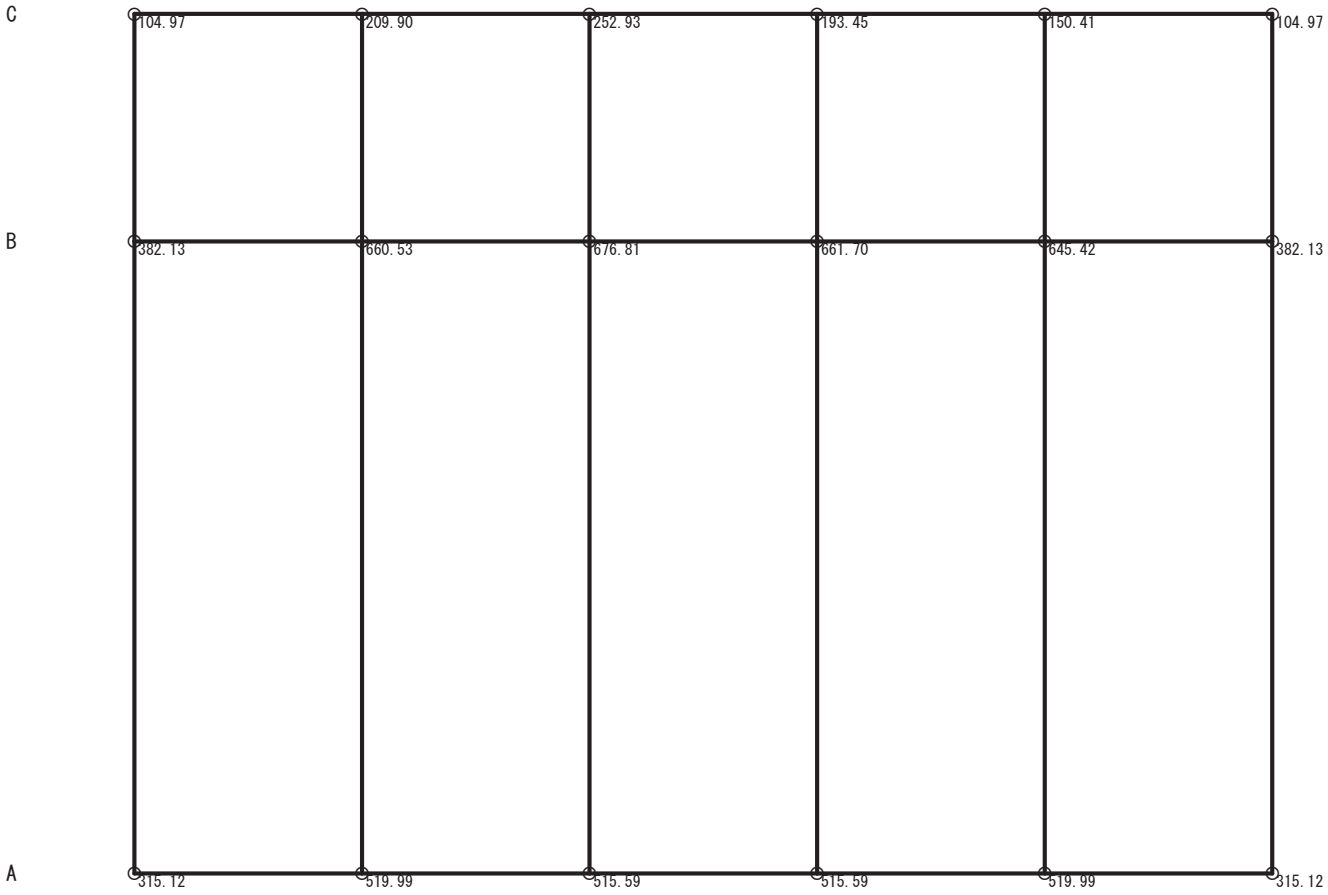

2F 層　合計 : 7126.74 (kN) (S=1/239)

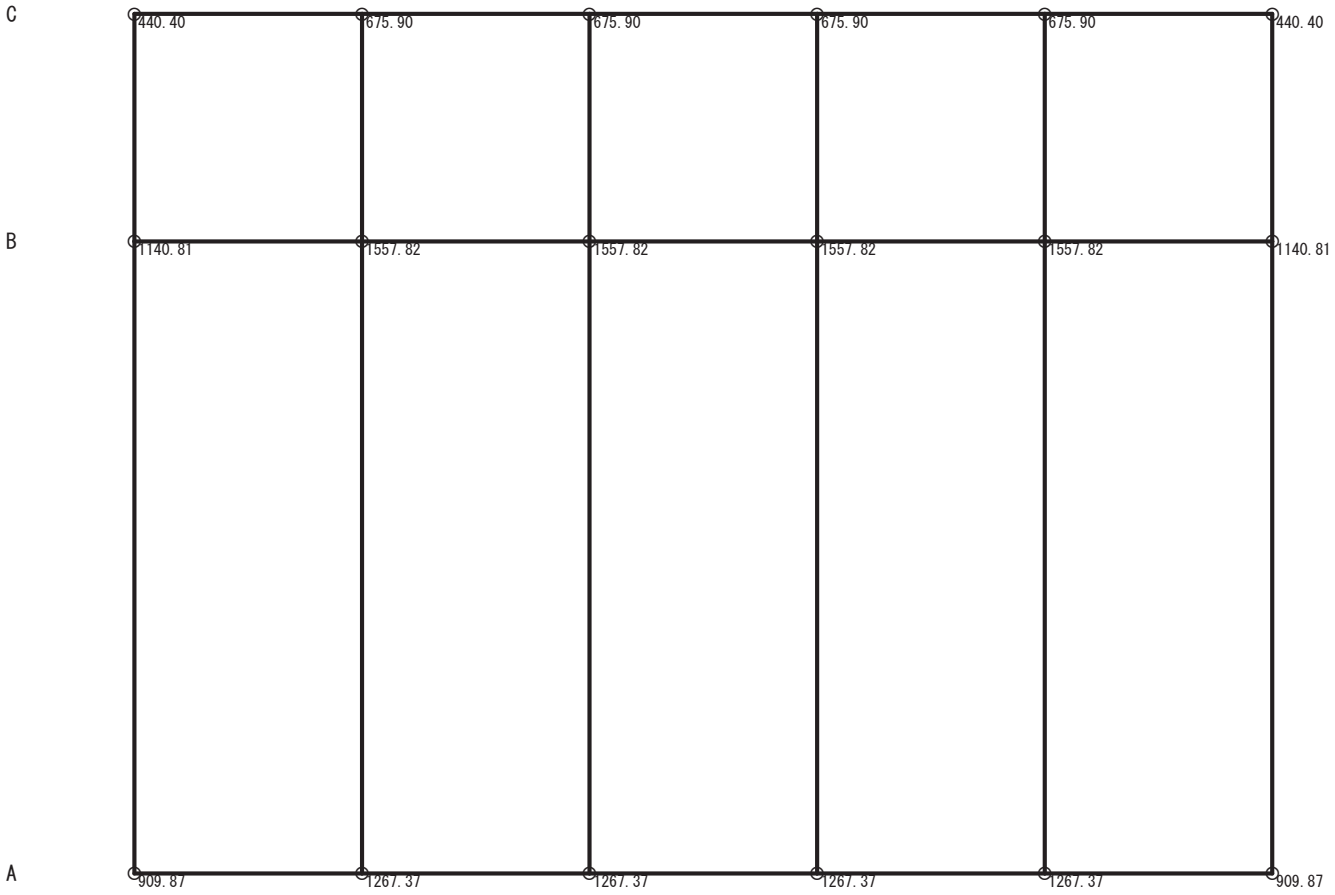

1F 層　合計 : 18986.53 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：48.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：48.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 48.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.440 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.500
Rt（固有周期からの計算値） = 0.667 （ Ｔ = 1.440 ）、 Rt（採用値）= 0.667

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
12F	A	3125.9	8373.8	0.099	2.666	0.355		2976.6	0.0	2976.6
	B	4105.7								
	C	1142.2								
	sum	8373.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.55								
11F	A	2566.8	15075.8	0.178	2.185	0.291		4392.1	0.0	4392.1
	B	3256.9								
	C	878.3								
	sum	6702.0								
	Ｗｉ/Ａ	6.84								
10F	A	2566.8	21777.8	0.258	1.927	0.257		5594.9	0.0	5594.9
	B	3256.9								
	C	878.3								
	sum	6702.0								
	Ｗｉ/Ａ	6.84								
9F	A	2607.8	28580.2	0.338	1.748	0.233		6660.0	0.0	6660.0
	B	3297.9								
	C	896.7								
	sum	6802.4								
	Ｗｉ/Ａ	6.95								
8F	A	2614.2	35403.1	0.419	1.610	0.215		7597.5	0.0	7597.5
	B	3304.3								
	C	904.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	sum	6822.9	35403.1	0.419	1.610	0.215		7597.5	0.0	7597.5
	Wi/A	6.97								
7F	A	2614.2	42225.9	0.500	1.495	0.199		8418.4	0.0	8418.4
	B	3304.3								
	C	904.4								
	sum	6822.9								
	Wi/A	6.97								
6F	A	2653.5	49194.9	0.582	1.394	0.186		9145.6	0.0	9145.6
	B	3367.1								
	C	948.4								
	sum	6969.0								
	Wi/A	7.12								
5F	A	2662.9	56203.7	0.665	1.304	0.174		9769.5	0.0	9769.5
	B	3376.4								
	C	969.5								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
4F	A	2662.9	63212.6	0.748	1.221	0.163		10290.1	0.0	10290.1
	B	3376.4								
	C	969.5								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
3F	A	2675.5	70264.8	0.832	1.143	0.152		10712.7	0.0	10712.7
	B	3388.0								
	C	988.6								
	sum	7052.2								
	Wi/A	7.20								
2F	A	2691.3	77368.8	0.916	1.070	0.143		11038.4	0.0	11038.4
	B	3403.8								
	C	1008.8								
	sum	7104.0								
	Wi/A	7.25								
1F	A	2701.4	84495.5	1.000	1.000	0.133		11266.1	0.0	11266.1
	B	3408.7								
	C	1016.6								
	sum	7126.7								
	Wi/A	7.28								
基礎	A	6889.2	103482.1		K=0.1000 (H=0.00)		1898.653	13164.7	0.0	13164.7
	B	8512.9								
	C	3584.4								
	sum	18986.5								
	Wi/A	19.39								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：48.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：48.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 48.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.440 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.500

Rt（固有周期からの計算値） = 0.667 （ T = 1.440 ）、 Rt（採用値）= 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
12F	A	3125.9	8373.8	0.099	2.666	0.355		2976.6	0.0	2976.6
	B	4105.7								
	C	1142.2								
	sum	8373.8								
	Wi/A	8.55								
11F	A	2566.8	15075.8	0.178	2.185	0.291		4392.1	0.0	4392.1
	B	3256.9								
	C	878.3								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	sum	6702.0	15075.8	0.178	2.185	0.291		4392.1	0.0	4392.1
	Wi/A	6.84								
10F	A	2566.8	21777.8	0.258	1.927	0.257		5594.9	0.0	5594.9
	B	3256.9								
	C	878.3								
	sum	6702.0								
	Wi/A	6.84								
9F	A	2607.8	28580.2	0.338	1.748	0.233		6660.0	0.0	6660.0
	B	3297.9								
	C	896.7								
	sum	6802.4								
	Wi/A	6.95								
8F	A	2614.2	35403.1	0.419	1.610	0.215		7597.5	0.0	7597.5
	B	3304.3								
	C	904.4								
	sum	6822.9								
	Wi/A	6.97								
7F	A	2614.2	42225.9	0.500	1.495	0.199		8418.4	0.0	8418.4
	B	3304.3								
	C	904.4								
	sum	6822.9								
	Wi/A	6.97								
6F	A	2653.5	49194.9	0.582	1.394	0.186		9145.6	0.0	9145.6
	B	3367.1								
	C	948.4								
	sum	6969.0								
	Wi/A	7.12								
5F	A	2662.9	56203.7	0.665	1.304	0.174		9769.5	0.0	9769.5
	B	3376.4								
	C	969.5								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
4F	A	2662.9	63212.6	0.748	1.221	0.163		10290.1	0.0	10290.1
	B	3376.4								
	C	969.5								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
3F	A	2675.5	70264.8	0.832	1.143	0.152		10712.7	0.0	10712.7
	B	3388.0								
	C	988.6								
	sum	7052.2								
	Wi/A	7.20								
2F	A	2691.3	77368.8	0.916	1.070	0.143		11038.4	0.0	11038.4
	B	3403.8								
	C	1008.8								
	sum	7104.0								
	Wi/A	7.25								
1F	A	2701.4	84495.5	1.000	1.000	0.133		11266.1	0.0	11266.1
	B	3408.7								
	C	1016.6								
	sum	7126.7								
	Wi/A	7.28								
基礎	A	6889.2	103482.1		K=0.1000 (H=0.00)		1898.653	13164.7	0.0	13164.7
	B	8512.9								
	C	3584.4								
	sum	18986.5								
	Wi/A	19.39								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：48.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：48.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 48.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.440 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.500
Rt（固有周期からの計算値） = 0.667 （ T = 1.440 ）、 Rt（採用値）= 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
12F	1	886.5	8373.8	0.099	2.666	0.355		2976.6	0.0	2976.6
	2	1650.2								
	3	1650.2								
	4	1650.2								
	5	1650.2								
	6	886.5								
	sum	8373.8								
	Ｗｉ/Ａ	8.55								
11F	1	726.7	15075.8	0.178	2.185	0.291		4392.1	0.0	4392.1
	2	1317.6								
	3	1381.3								
	4	1306.7								
	5	1243.0								
	6	726.7								
	sum	6702.0								
	Ｗｉ/Ａ	6.84								
10F	1	726.7	21777.8	0.258	1.927	0.257		5594.9	0.0	5594.9
	2	1317.6								
	3	1381.3								
	4	1306.7								
	5	1243.0								
	6	726.7								
	sum	6702.0								
	Ｗｉ/Ａ	6.84								
9F	1	740.3	28580.2	0.338	1.748	0.233		6660.0	0.0	6660.0
	2	1335.9								
	3	1399.6								
	4	1325.0								
	5	1261.3								
	6	740.3								
	sum	6802.4								
	Ｗｉ/Ａ	6.95								
8F	1	743.7	35403.1	0.419	1.610	0.215		7597.5	0.0	7597.5
	2	1339.3								
	3	1403.0								
	4	1328.4								
	5	1264.7								
	6	743.7								
	sum	6822.9								
	Ｗｉ/Ａ	6.97								
7F	1	743.7	42225.9	0.500	1.495	0.199		8418.4	0.0	8418.4
	2	1339.3								
	3	1403.0								
	4	1328.4								
	5	1264.7								
	6	743.7								
	sum	6822.9								
	Ｗｉ/Ａ	6.97								
6F	1	773.2	49194.9	0.582	1.394	0.186		9145.6	0.0	9145.6
	2	1365.6								
	3	1420.3								
	4	1345.7								
	5	1291.0								
	6	773.2								
	sum	6969.0								
	Ｗｉ/Ａ	7.12								
5F	1	779.8	56203.7	0.665	1.304	0.174		9769.5	0.0	9769.5
	2	1372.2								
	3	1427.0								
	4	1352.4								

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	5	1297.6	56203.7	0.665	1.304	0.174		9769.5	0.0	9769.5
	6	779.8								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
4F	1	779.8	63212.6	0.748	1.221	0.163		10290.1	0.0	10290.1
	2	1372.2								
	3	1427.0								
	4	1352.4								
	5	1297.6								
	6	779.8								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
3F	1	787.4	70264.8	0.832	1.143	0.152		10712.7	0.0	10712.7
	2	1379.2								
	3	1434.1								
	4	1359.5								
	5	1304.6								
	6	787.4								
	sum	7052.2								
	Wi/A	7.20								
2F	1	796.0	77368.8	0.916	1.070	0.143		11038.4	0.0	11038.4
	2	1387.8								
	3	1442.7								
	4	1368.2								
	5	1313.2								
	6	796.0								
	sum	7104.0								
	Wi/A	7.25								
1F	1	802.2	84495.5	1.000	1.000	0.133		11266.1	0.0	11266.1
	2	1390.4								
	3	1445.3								
	4	1370.7								
	5	1315.8								
	6	802.2								
	sum	7126.7								
	Wi/A	7.28								
基礎	1	2491.1	103482.1		K=0.1000 (H=0.00)		1898.653	13164.7	0.0	13164.7
	2	3501.1								
	3	3501.1								
	4	3501.1								
	5	3501.1								
	6	2491.1								
	sum	18986.5								
	Wi/A	19.39								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a）１次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：48.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：48.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 48.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.440 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.500

Rt（固有周期からの計算値） = 0.667 （ T = 1.440 ）、 Rt（採用値）= 0.667

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	886.5	8373.8	0.099	2.666	0.355		2976.6	0.0	2976.6
	2	1650.2								
	3	1650.2								
	4	1650.2								
	5	1650.2								
	6	886.5								

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
12F	sum	8373.8	8373.8	0.099	2.666	0.355		2976.6	0.0	2976.6
	Wi/A	8.55								
11F	1	726.7	15075.8	0.178	2.185	0.291		4392.1	0.0	4392.1
	2	1317.6								
	3	1381.3								
	4	1306.7								
	5	1243.0								
	6	726.7								
	sum	6702.0								
	Wi/A	6.84								
10F	1	726.7	21777.8	0.258	1.927	0.257		5594.9	0.0	5594.9
	2	1317.6								
	3	1381.3								
	4	1306.7								
	5	1243.0								
	6	726.7								
	sum	6702.0								
	Wi/A	6.84								
9F	1	740.3	28580.2	0.338	1.748	0.233		6660.0	0.0	6660.0
	2	1335.9								
	3	1399.6								
	4	1325.0								
	5	1261.3								
	6	740.3								
	sum	6802.4								
	Wi/A	6.95								
8F	1	743.7	35403.1	0.419	1.610	0.215		7597.5	0.0	7597.5
	2	1339.3								
	3	1403.0								
	4	1328.4								
	5	1264.7								
	6	743.7								
	sum	6822.9								
	Wi/A	6.97								
7F	1	743.7	42225.9	0.500	1.495	0.199		8418.4	0.0	8418.4
	2	1339.3								
	3	1403.0								
	4	1328.4								
	5	1264.7								
	6	743.7								
	sum	6822.9								
	Wi/A	6.97								
6F	1	773.2	49194.9	0.582	1.394	0.186		9145.6	0.0	9145.6
	2	1365.6								
	3	1420.3								
	4	1345.7								
	5	1291.0								
	6	773.2								
	sum	6969.0								
	Wi/A	7.12								
5F	1	779.8	56203.7	0.665	1.304	0.174		9769.5	0.0	9769.5
	2	1372.2								
	3	1427.0								
	4	1352.4								
	5	1297.6								
	6	779.8								
	sum	7008.9								
	Wi/A	7.16								
4F	1	779.8	63212.6	0.748	1.221	0.163		10290.1	0.0	10290.1
	2	1372.2								
	3	1427.0								
	4	1352.4								
	5	1297.6								
	6	779.8								
	sum	7008.9								

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
4F	Wi/A	7.16	63212.6	0.748	1.221	0.163		10290.1	0.0	10290.1
3F	1	787.4	70264.8	0.832	1.143	0.152		10712.7	0.0	10712.7
	2	1379.2								
	3	1434.1								
	4	1359.5								
	5	1304.6								
	6	787.4								
	sum	7052.2								
	Wi/A	7.20								
2F	1	796.0	77368.8	0.916	1.070	0.143		11038.4	0.0	11038.4
	2	1387.8								
	3	1442.7								
	4	1368.2								
	5	1313.2								
	6	796.0								
	sum	7104.0								
	Wi/A	7.25								
1F	1	802.2	84495.5	1.000	1.000	0.133		11266.1	0.0	11266.1
	2	1390.4								
	3	1445.3								
	4	1370.7								
	5	1315.8								
	6	802.2								
	sum	7126.7								
	Wi/A	7.28								
基礎	1	2491.1	103482.1		K=0.1000 (H=0.00)		1898.653	13164.7	0.0	13164.7
	2	3501.1								
	3	3501.1								
	4	3501.1								
	5	3501.1								
	6	2491.1								
	sum	18986.5								
	Wi/A	19.39								

A-1.4 剛度増大率


A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

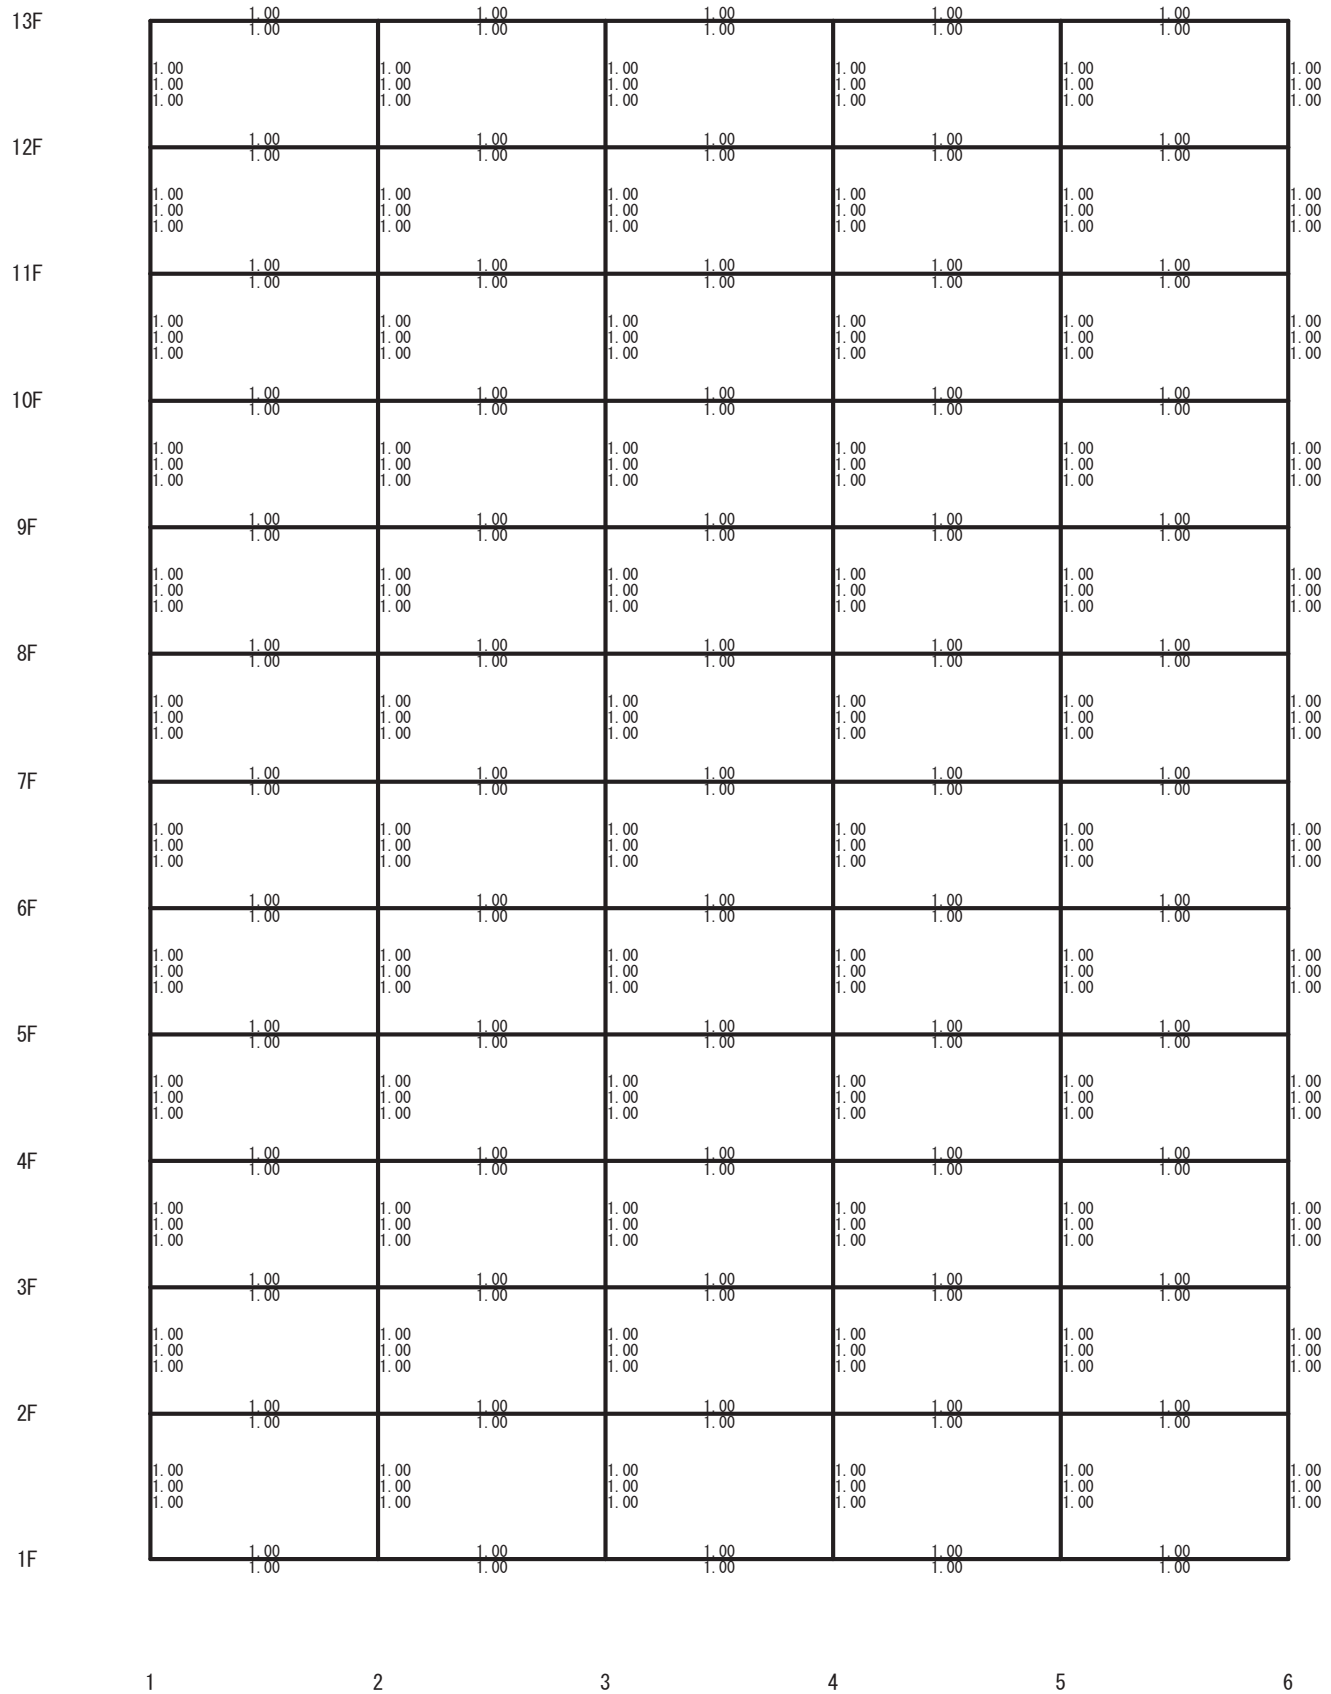


A フレーム (S=1/239)

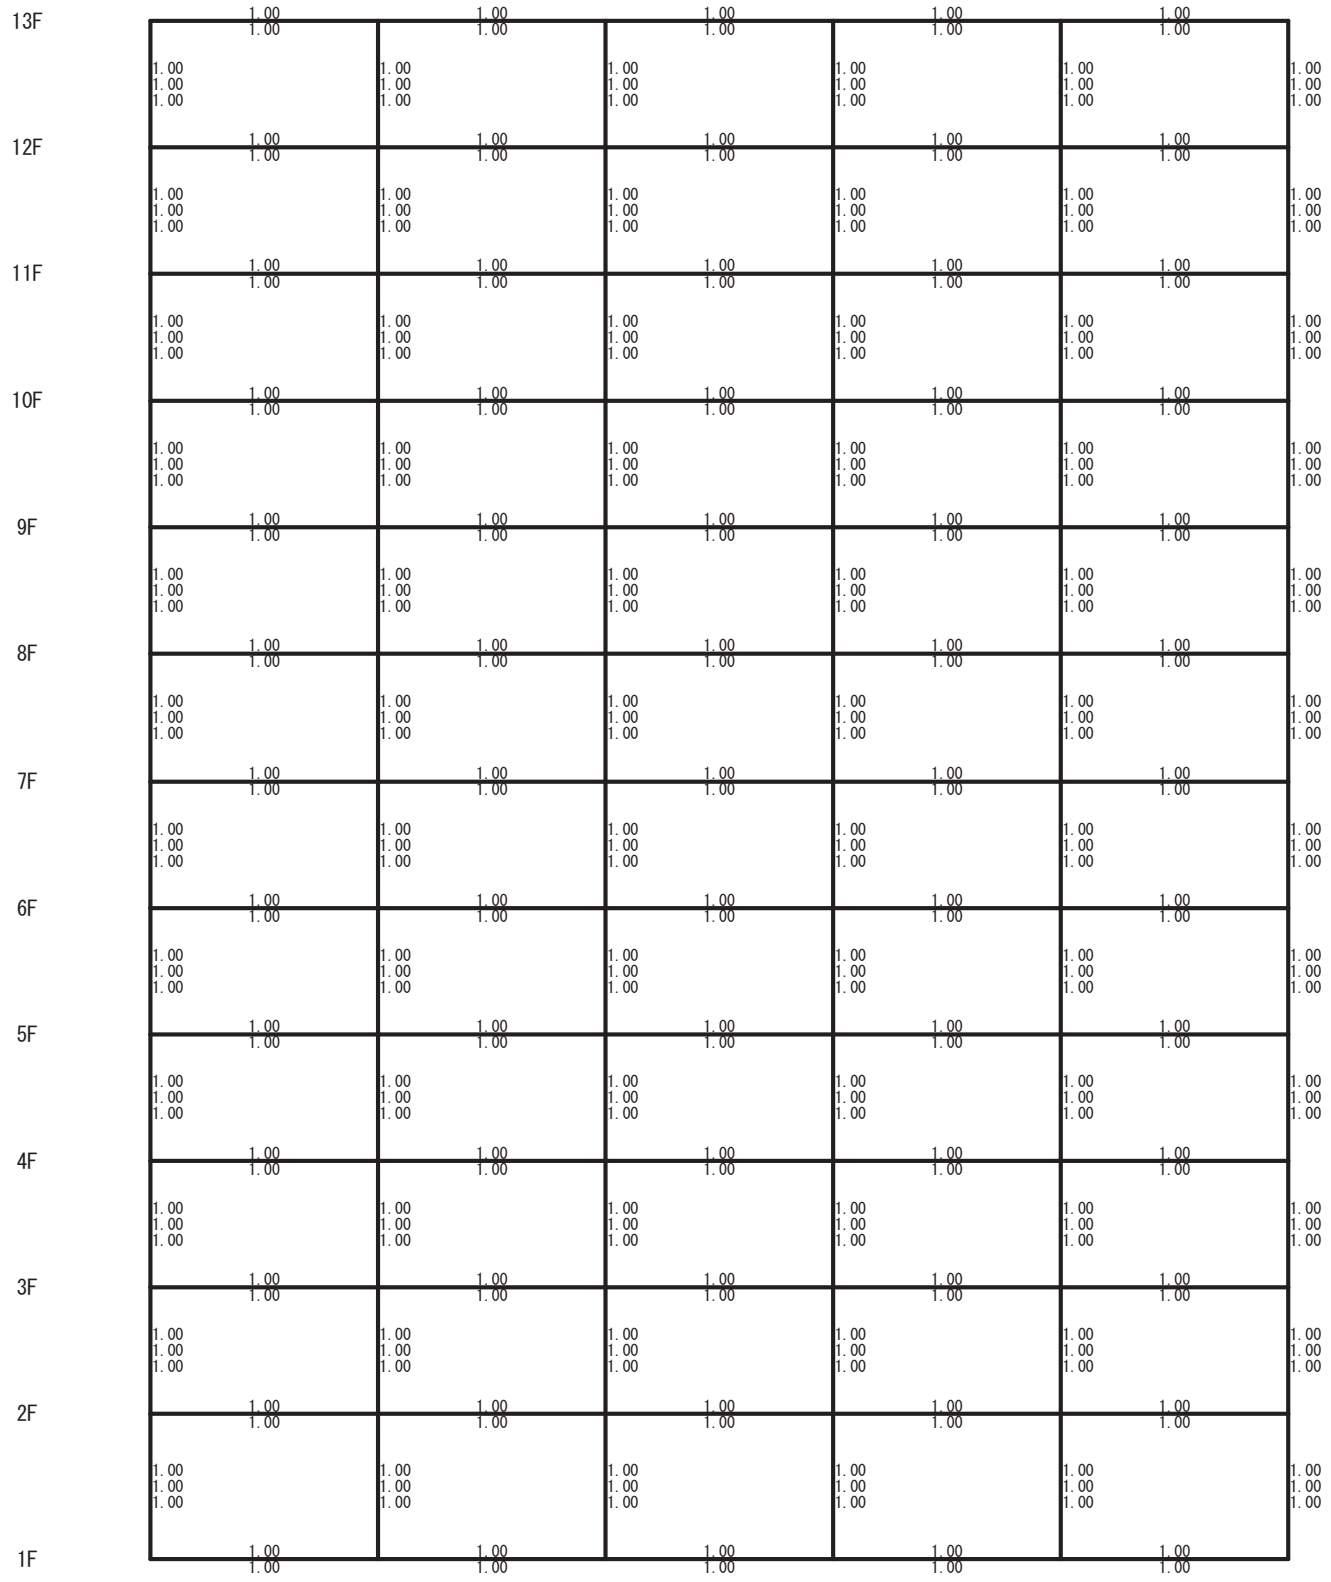


B フレーム (S=1/239)

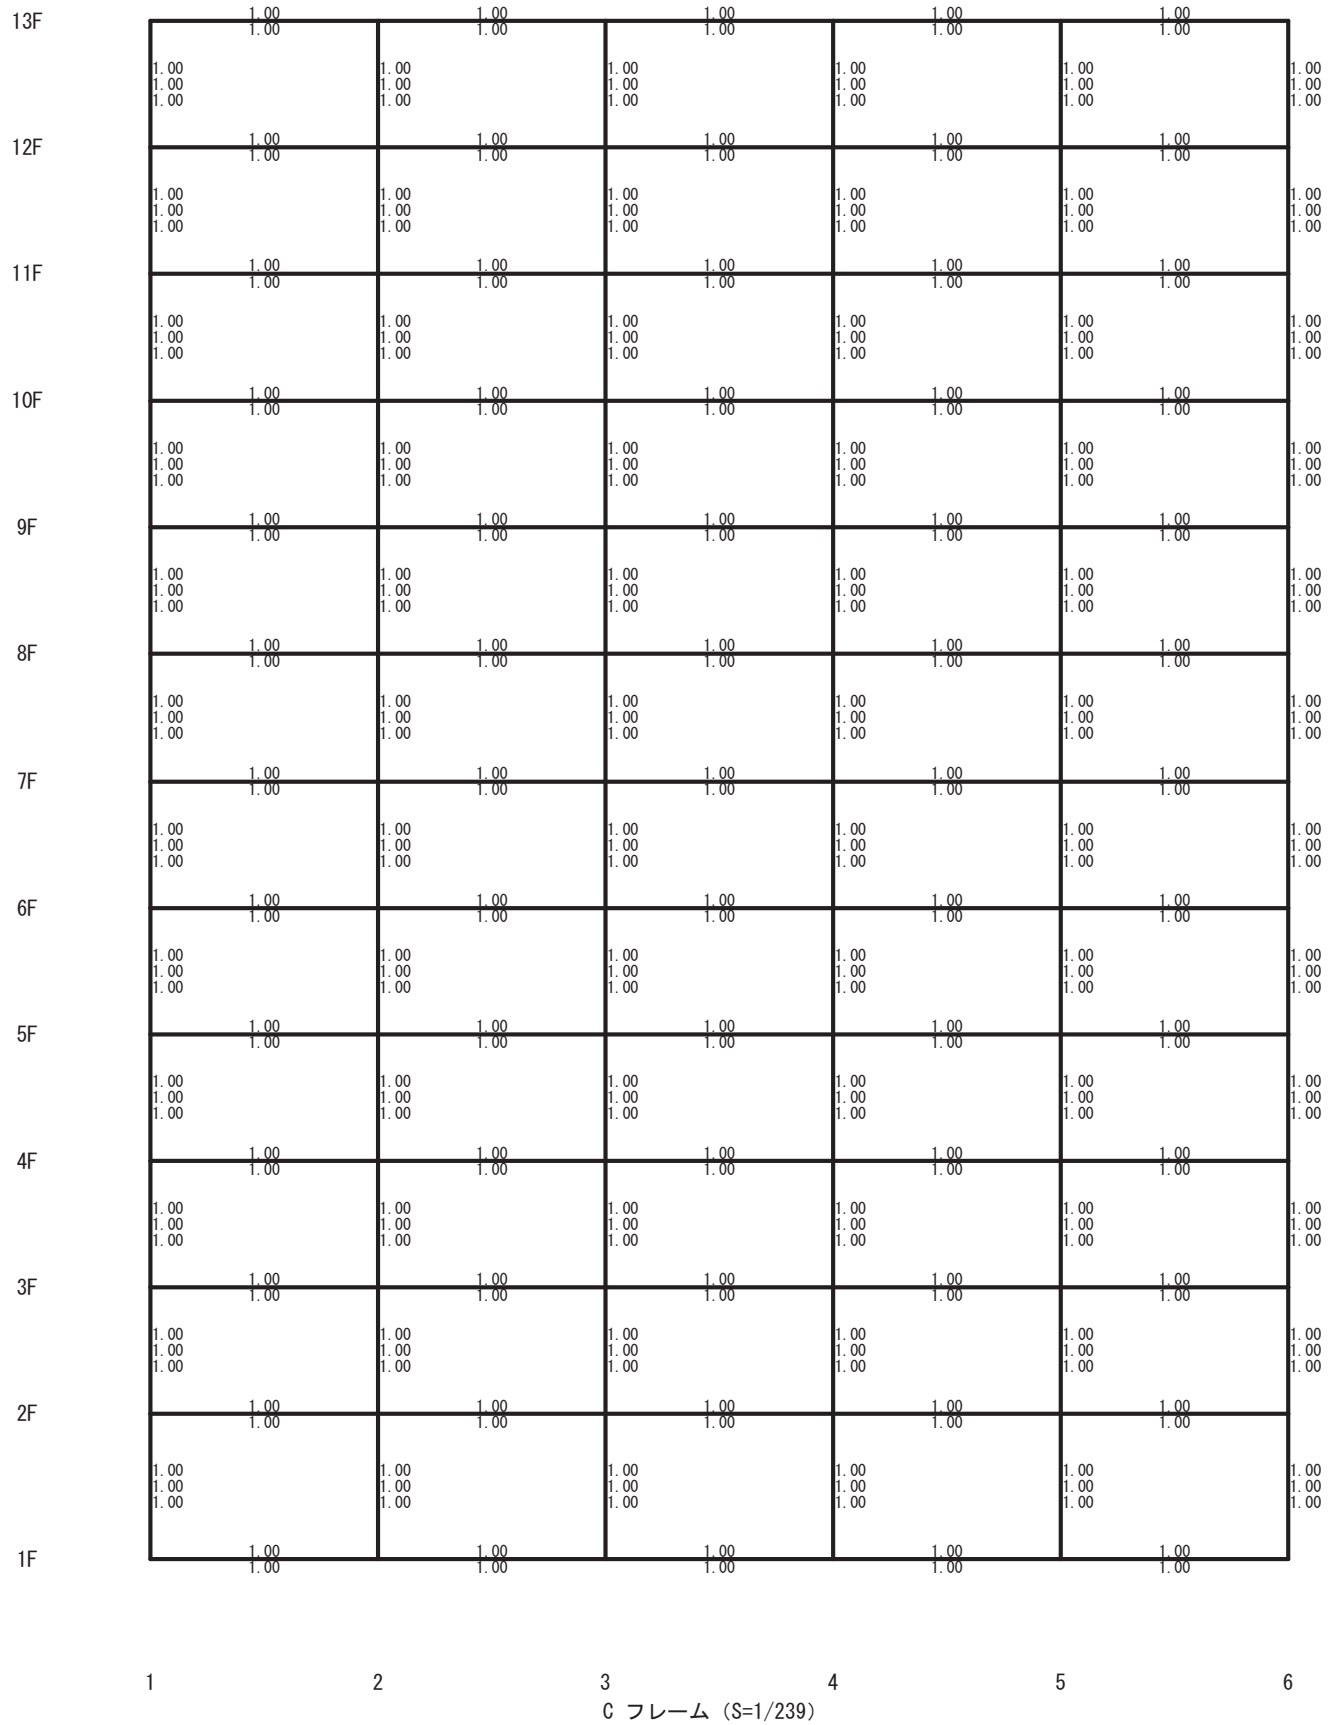


C フレーム (S=1/239)

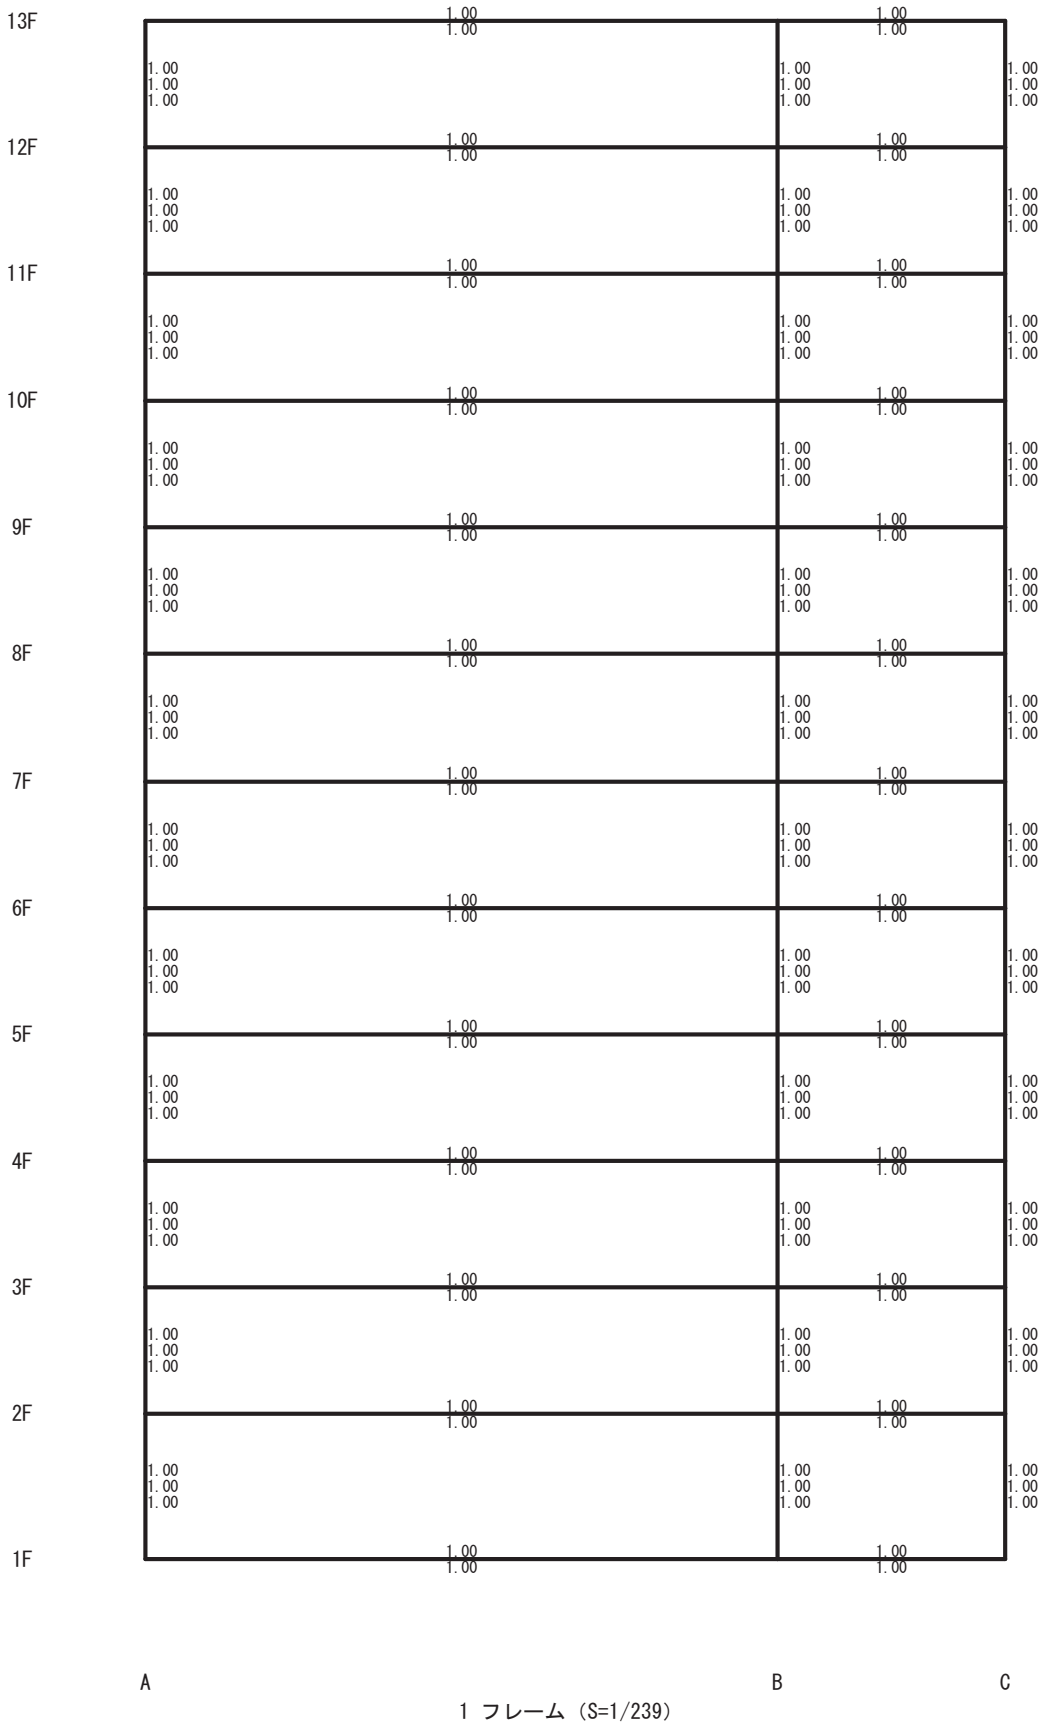


1 フレーム (S=1/239)

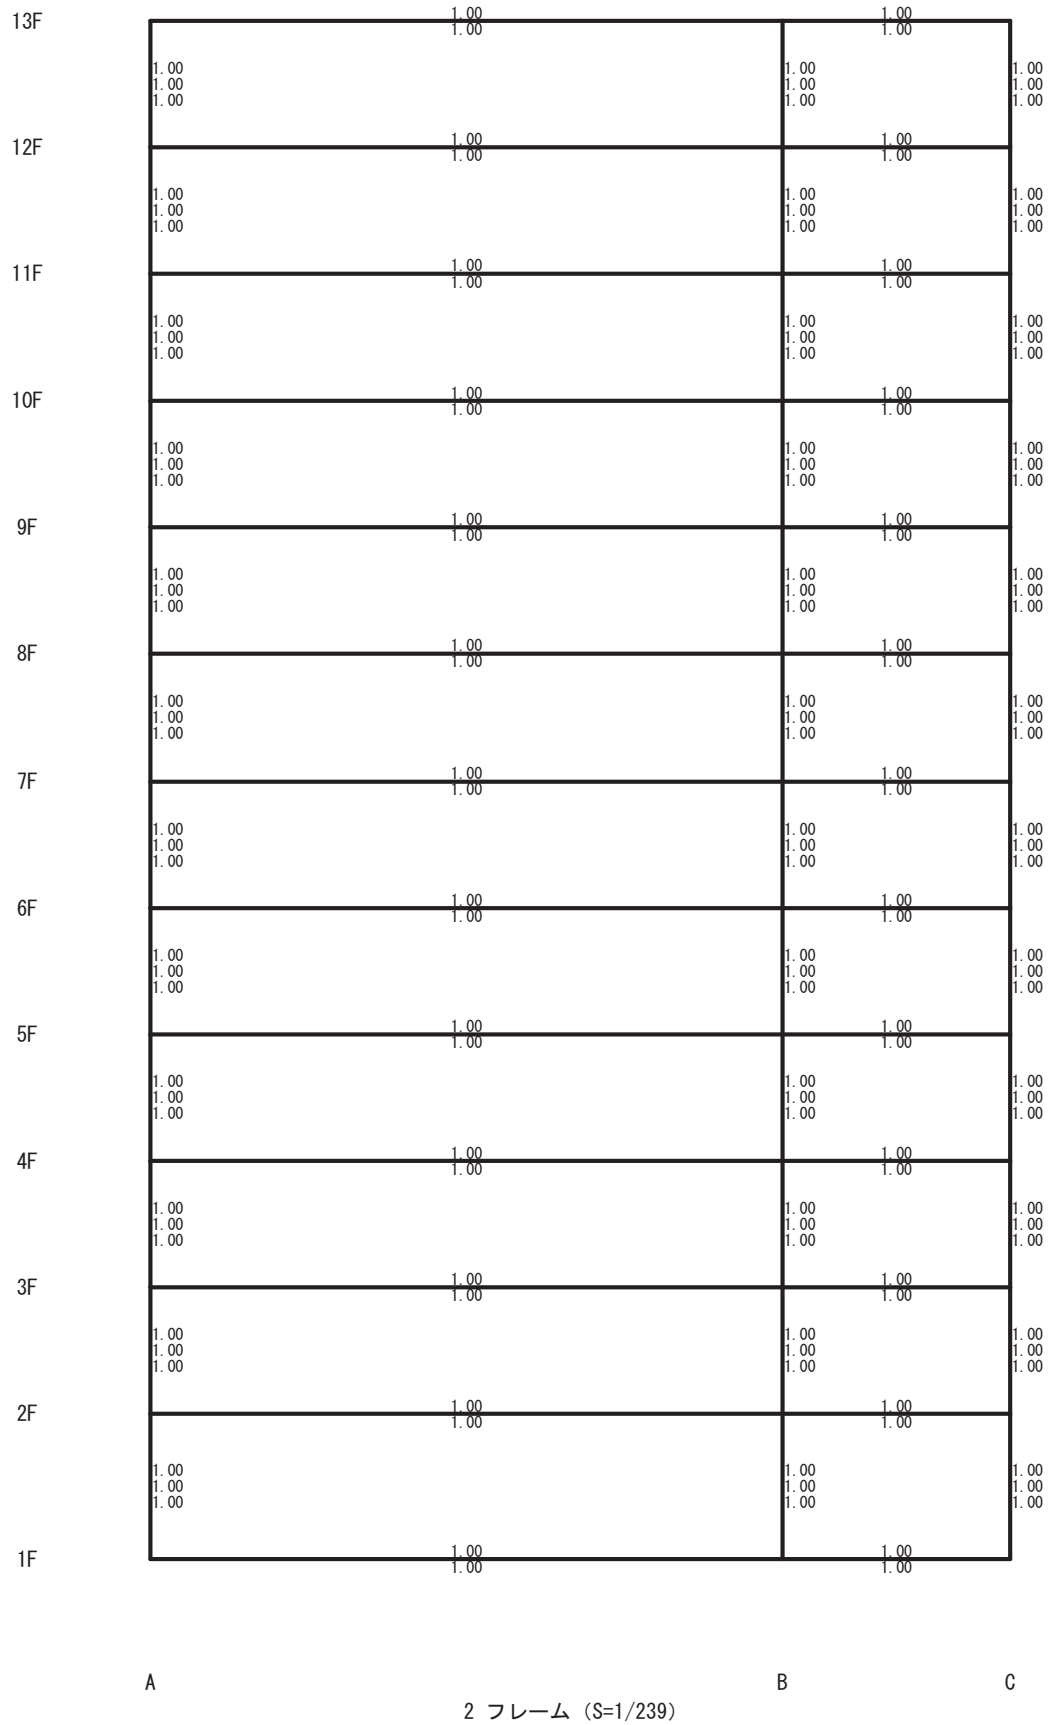


2 フレーム (S=1/239)

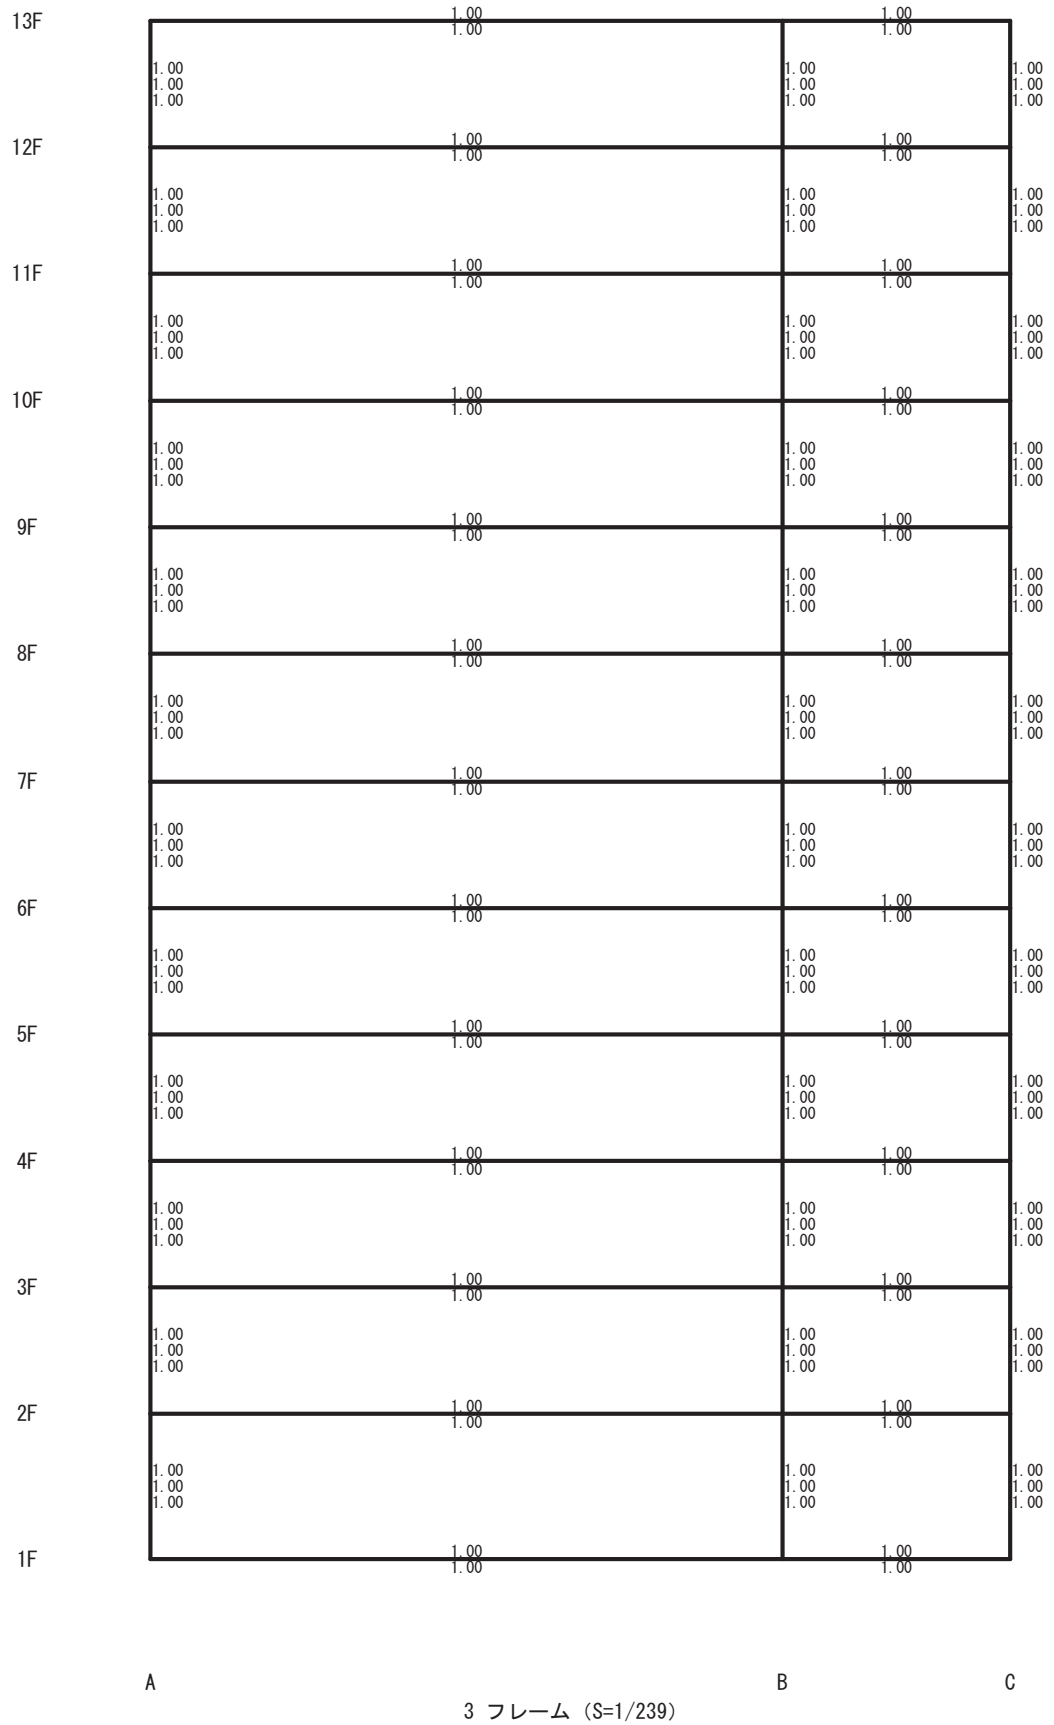


3 フレーム (S=1/239)

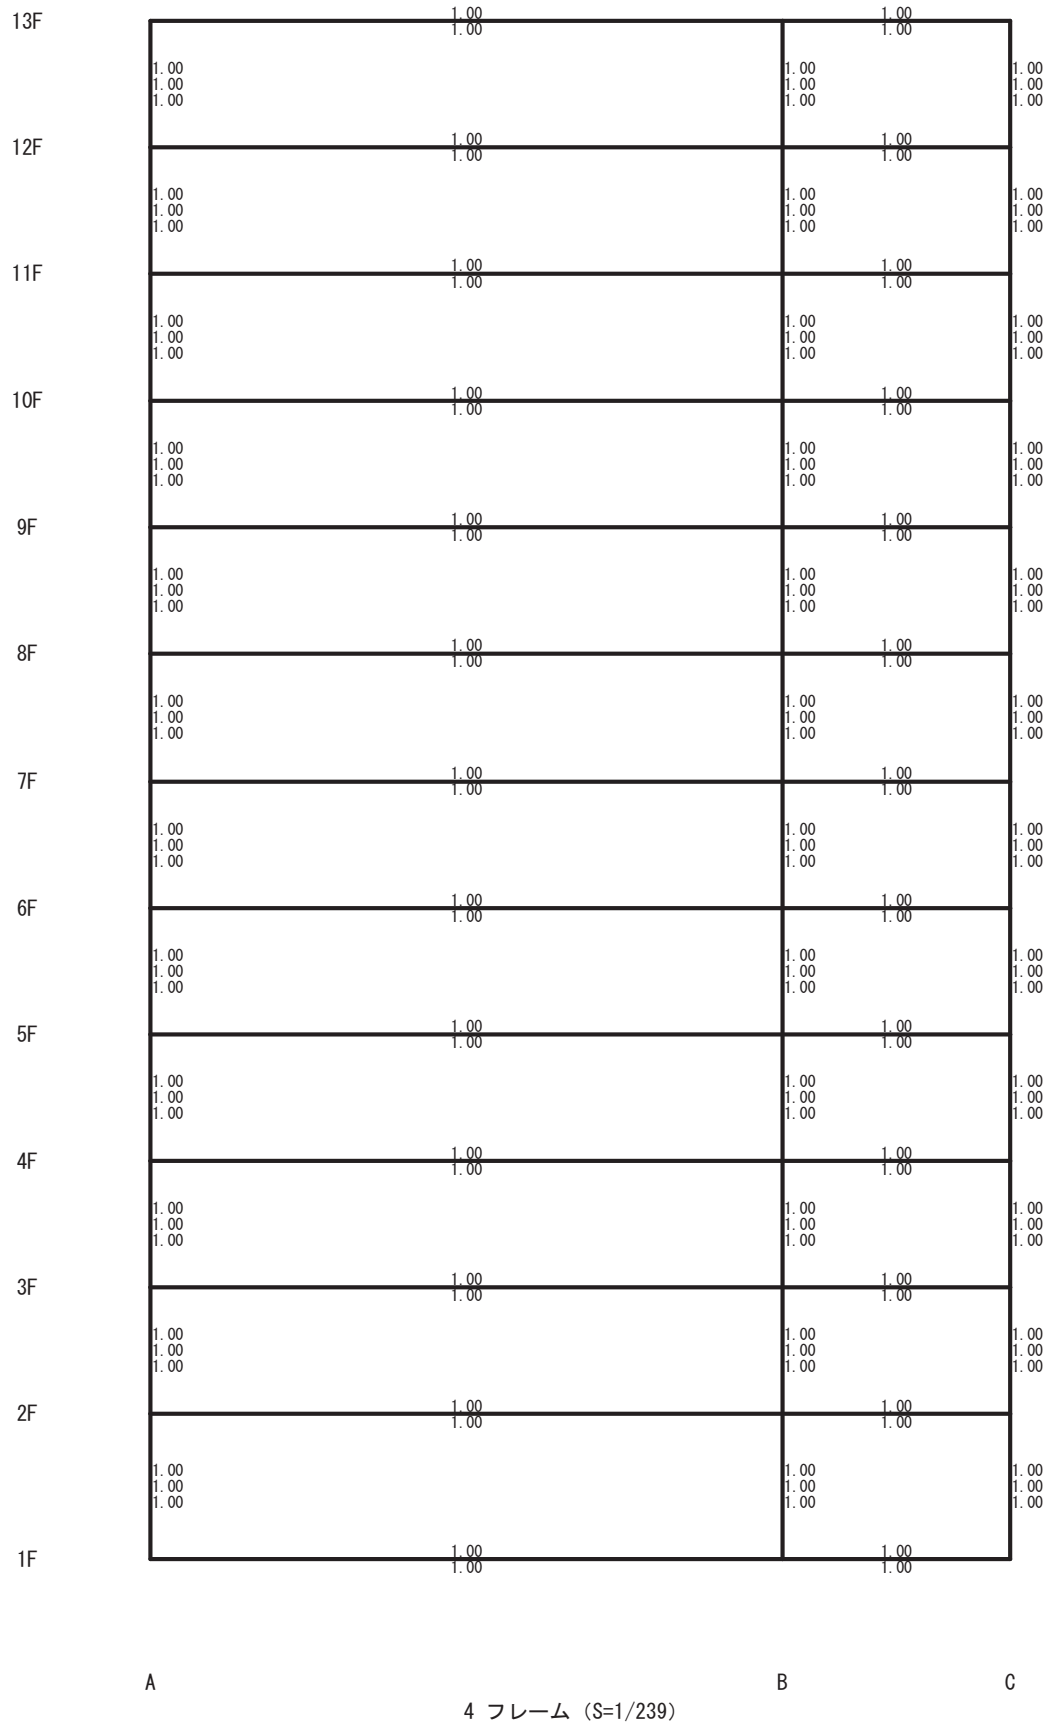

4 フレーム (S=1/239)

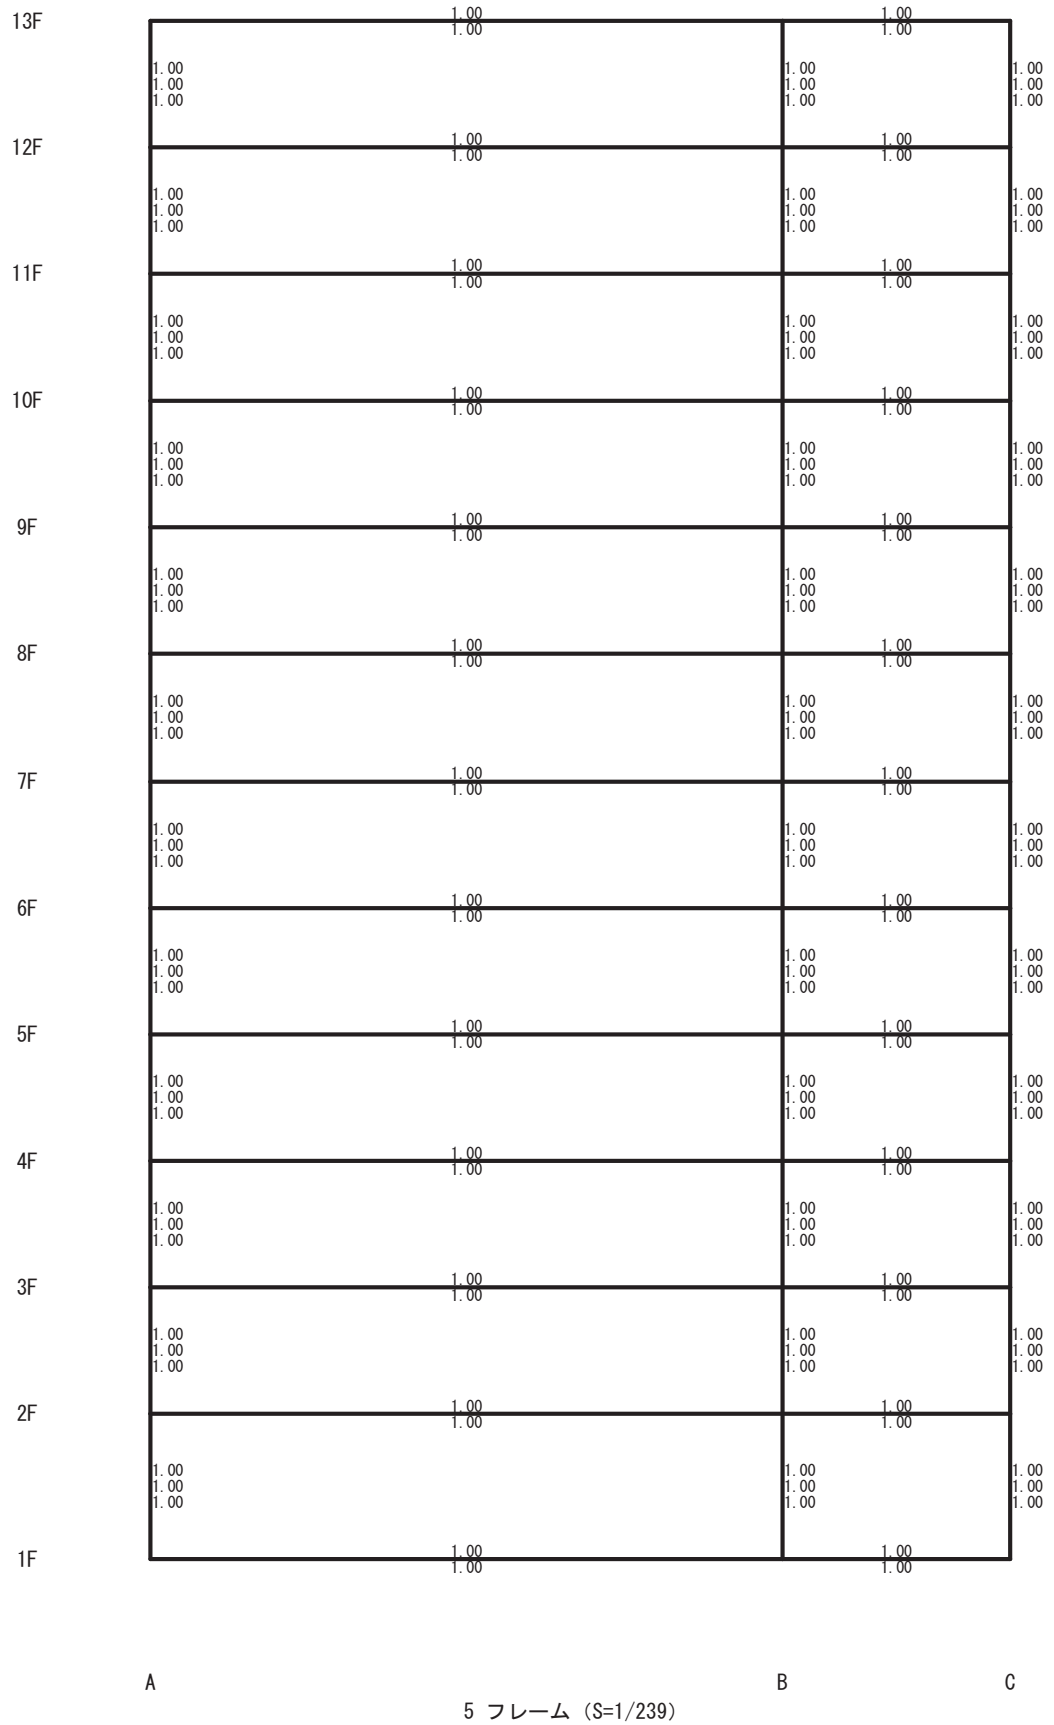


5 フレーム (S=1/239)

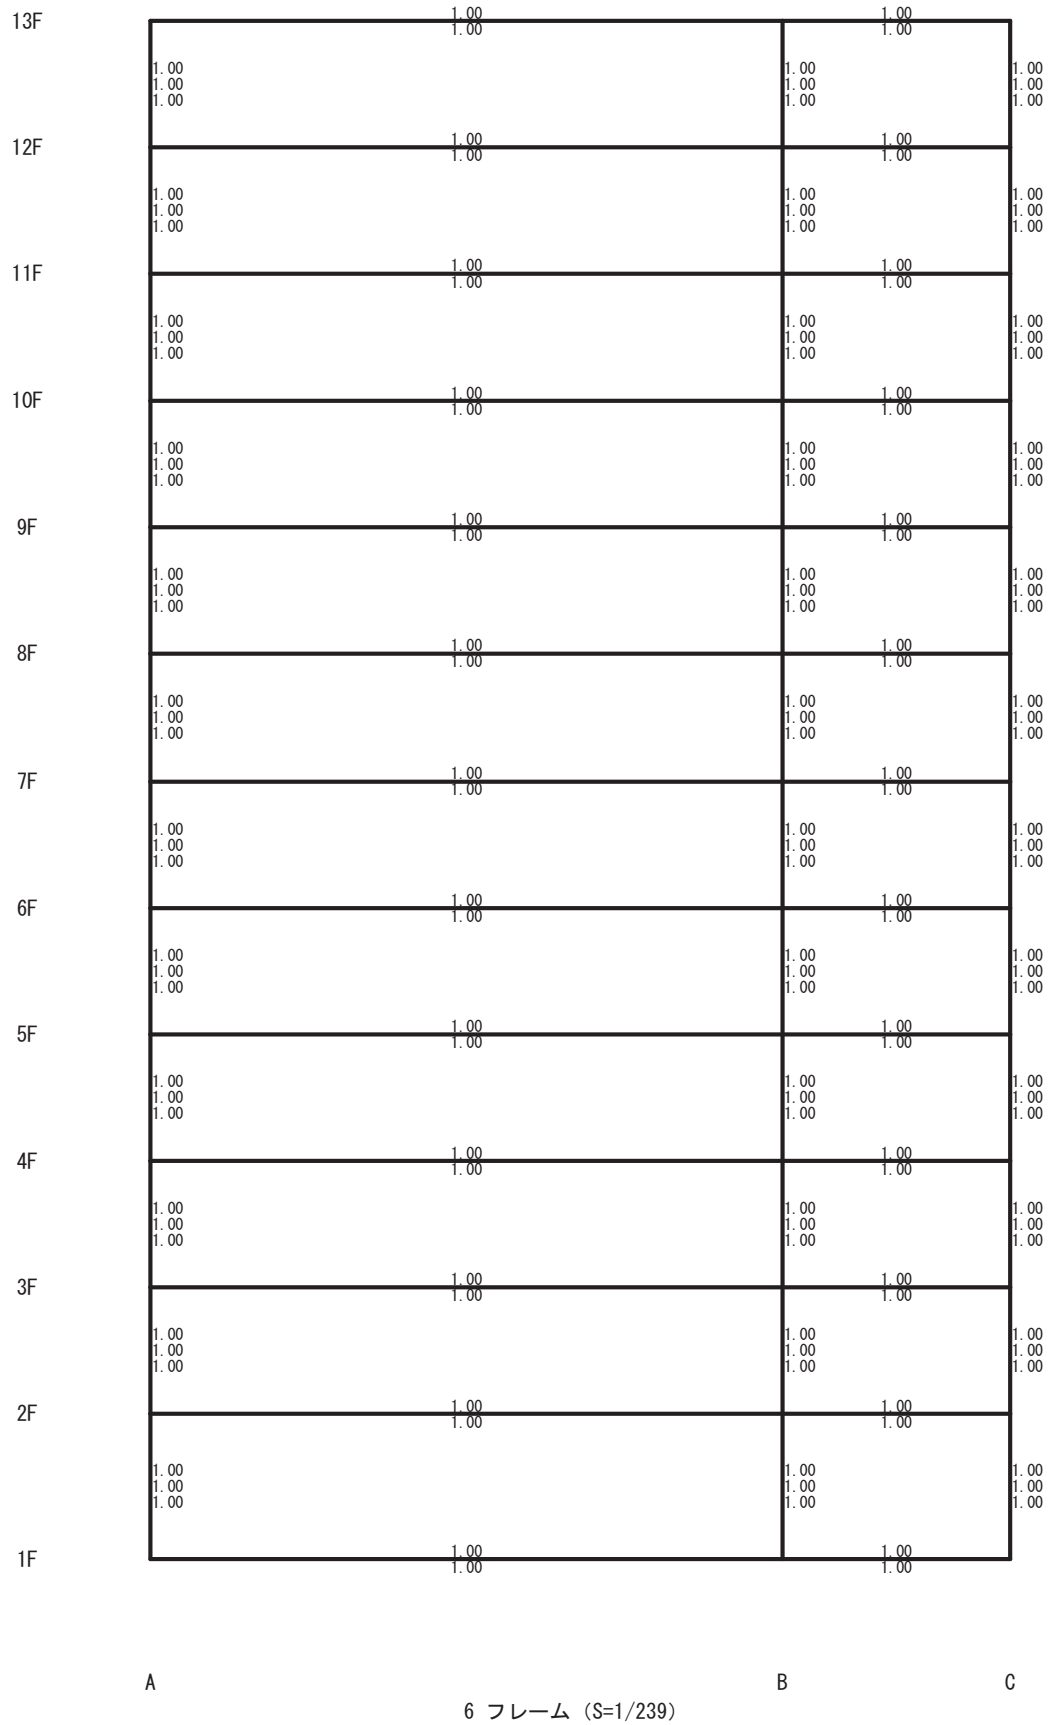


6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

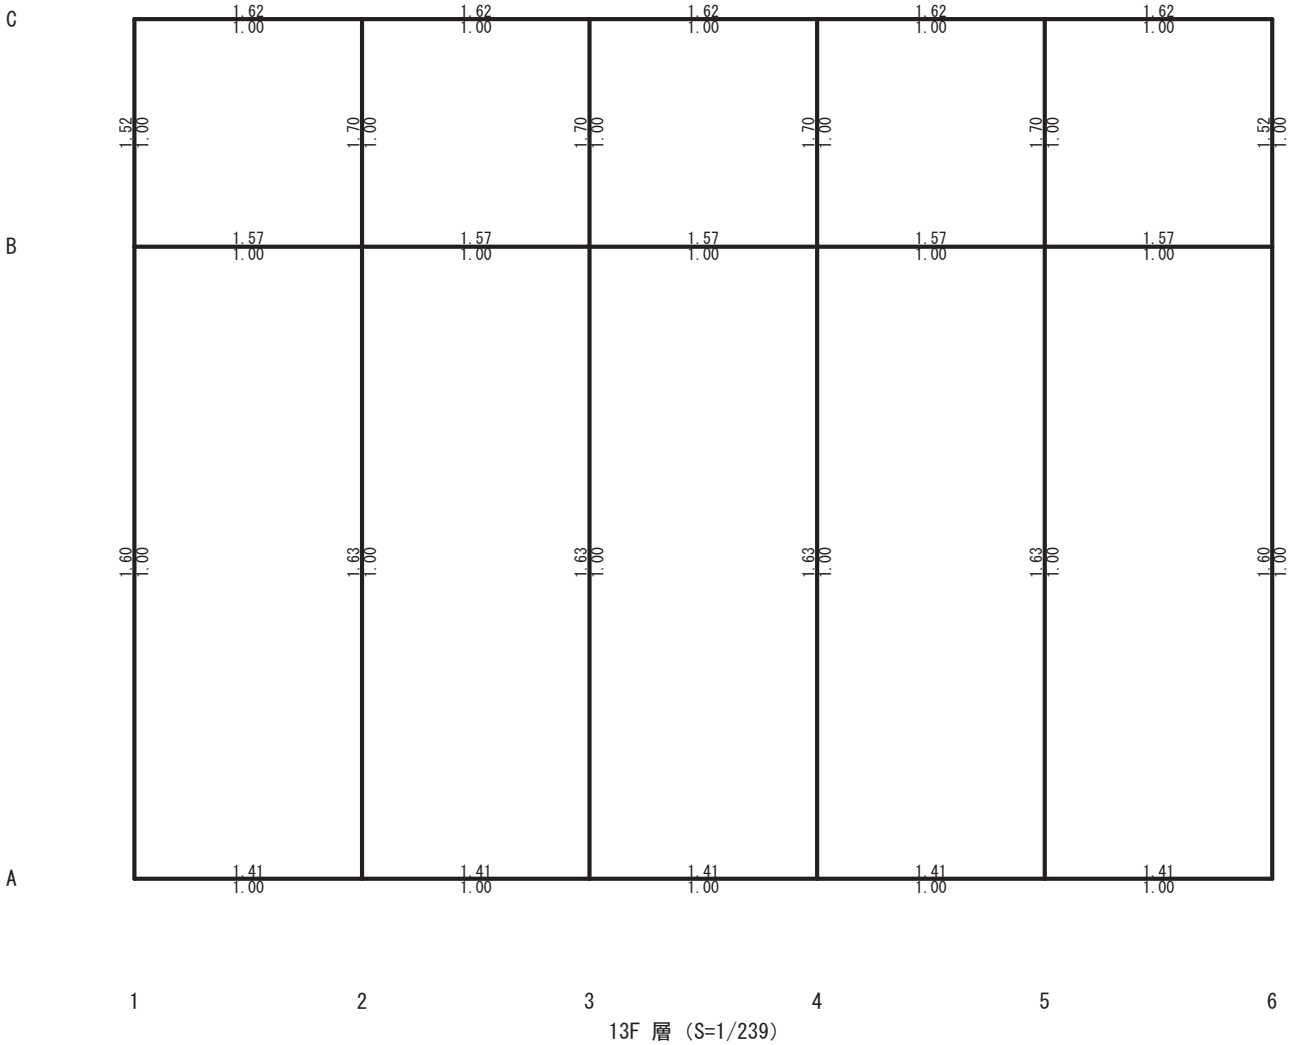


13F 層 (S=1/239)

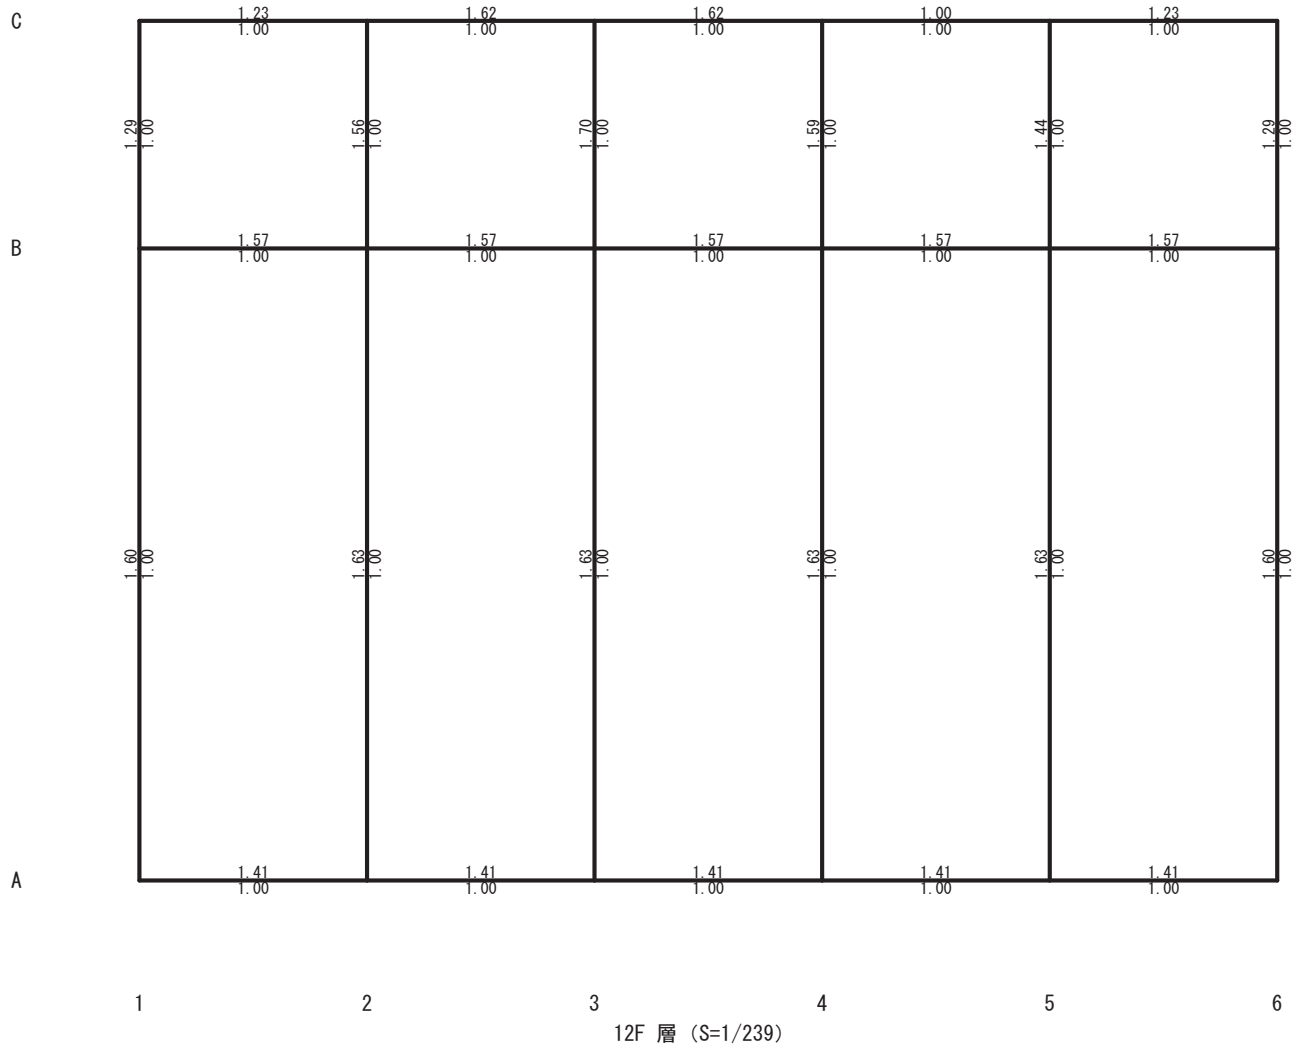
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.60
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.60
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/239)

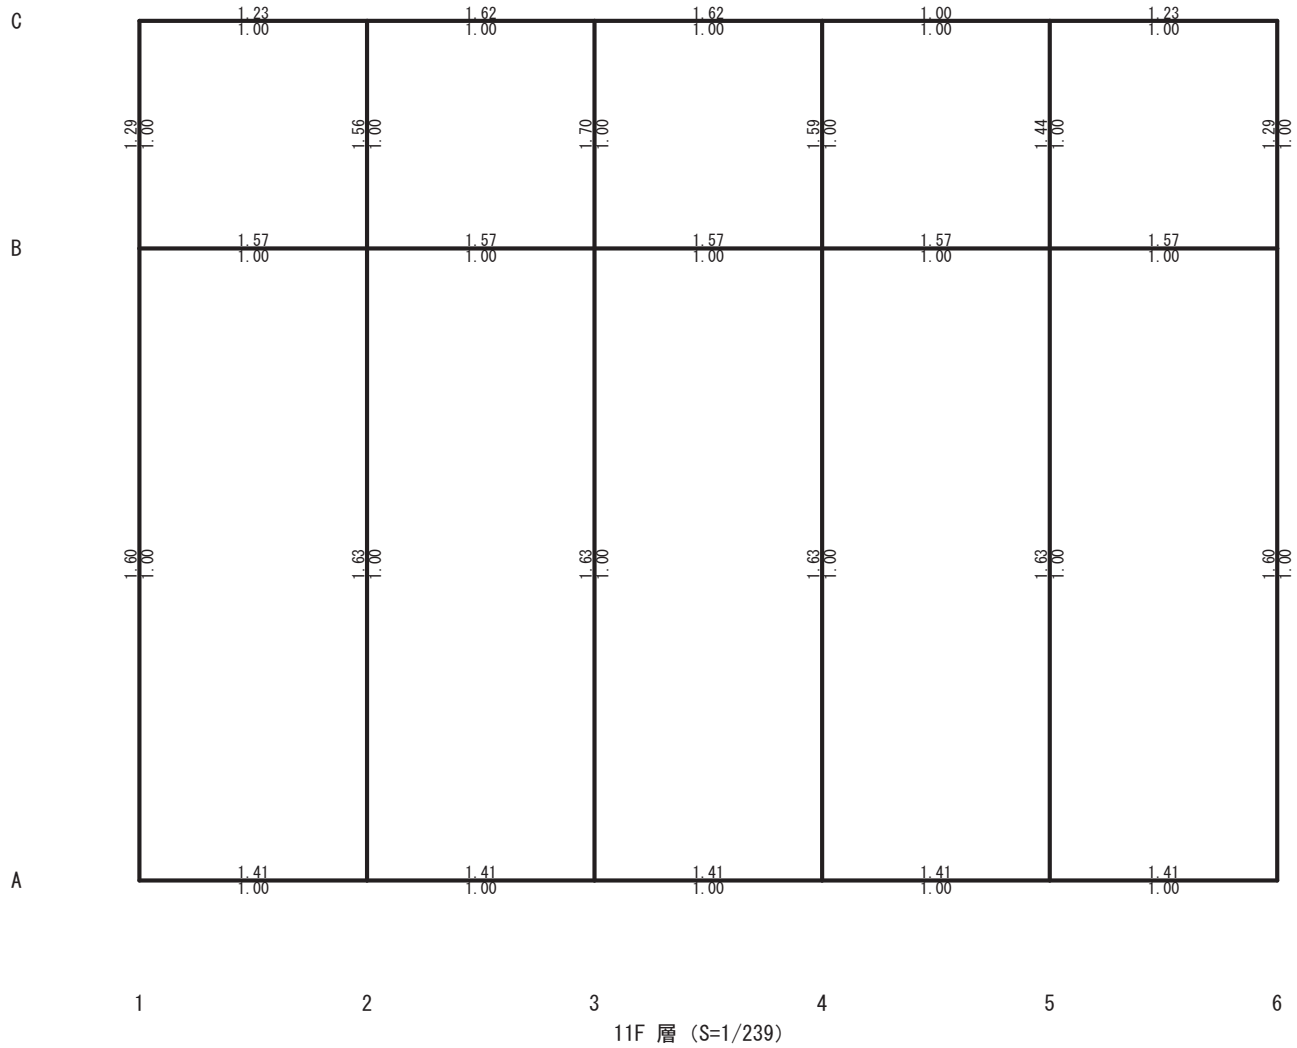
C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.60
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.63
1.00
1.60
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/239)

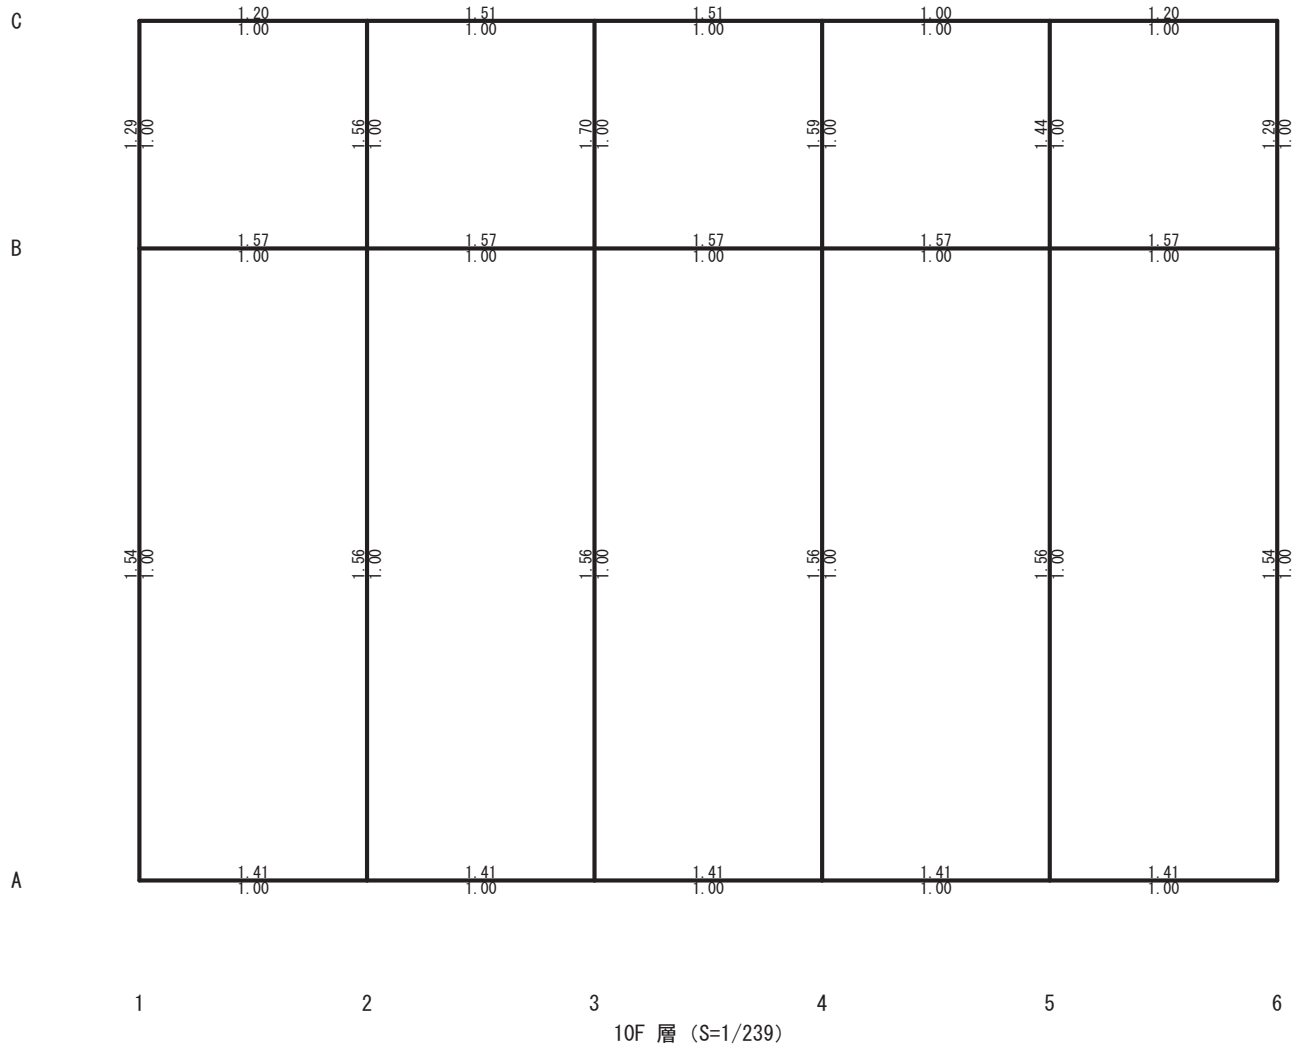
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.54
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.54
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/239)

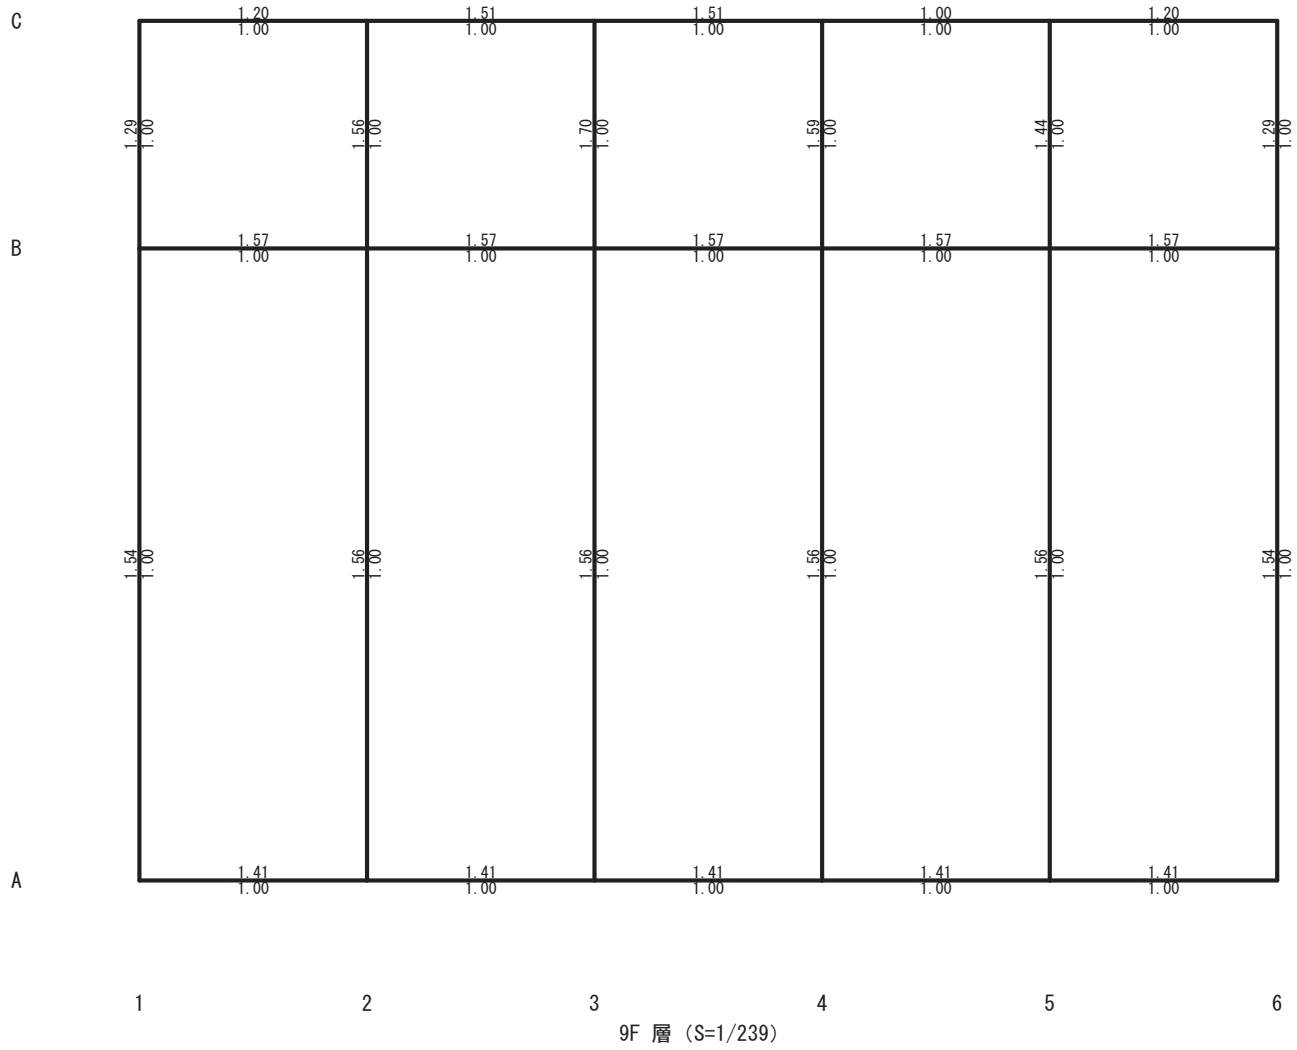
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.54
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.54
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/239)

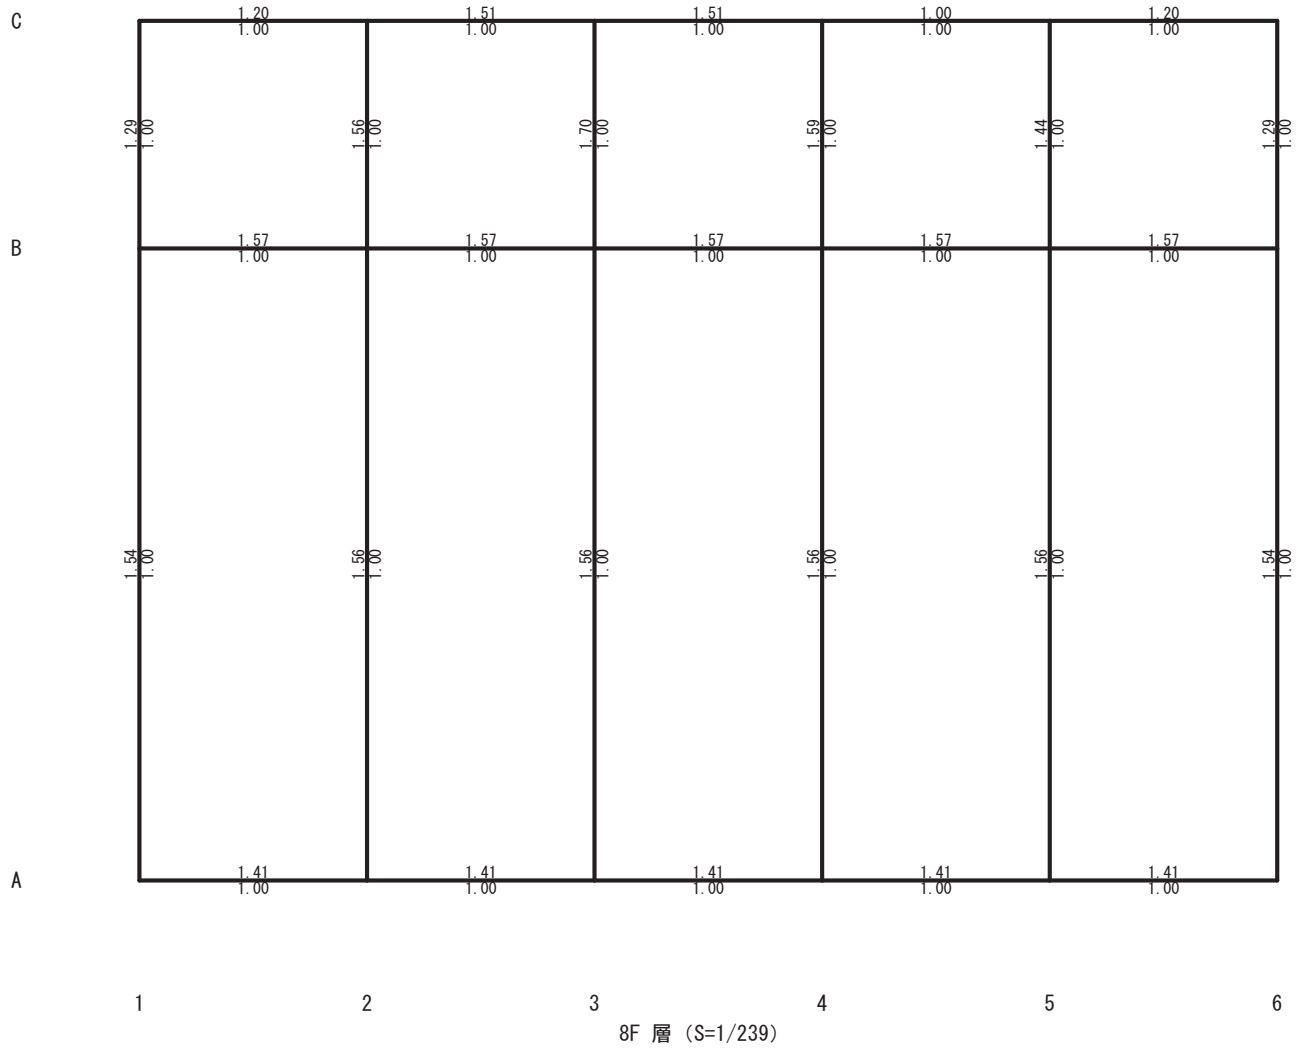
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.54
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.54
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/239)

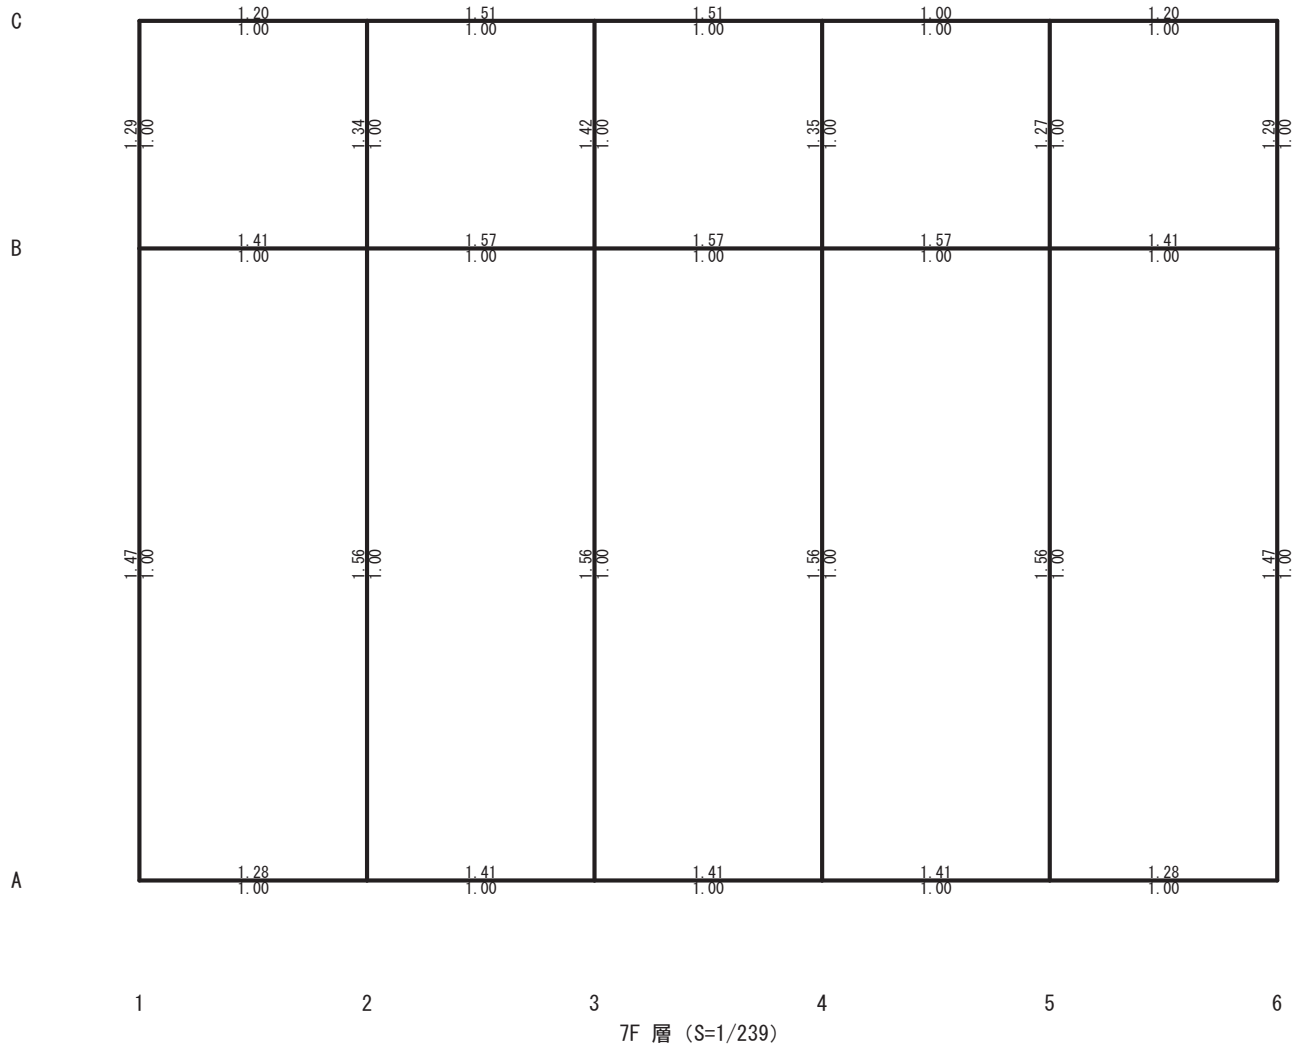
C
B
A
1.20 1.00
1.51 1.00
1.51 1.00
1.00 1.00
1.20 1.00
1.29 1.00
1.34 1.00
1.42 1.00
1.35 1.00
1.27 1.00
1.29 1.00
1.41 1.00
1.57 1.00
1.57 1.00
1.57 1.00
1.41 1.00
1.47 1.00
1.56 1.00
1.56 1.00
1.56 1.00
1.56 1.00
1.47 1.00
1.28 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.41 1.00
1.28 1.00
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/239)

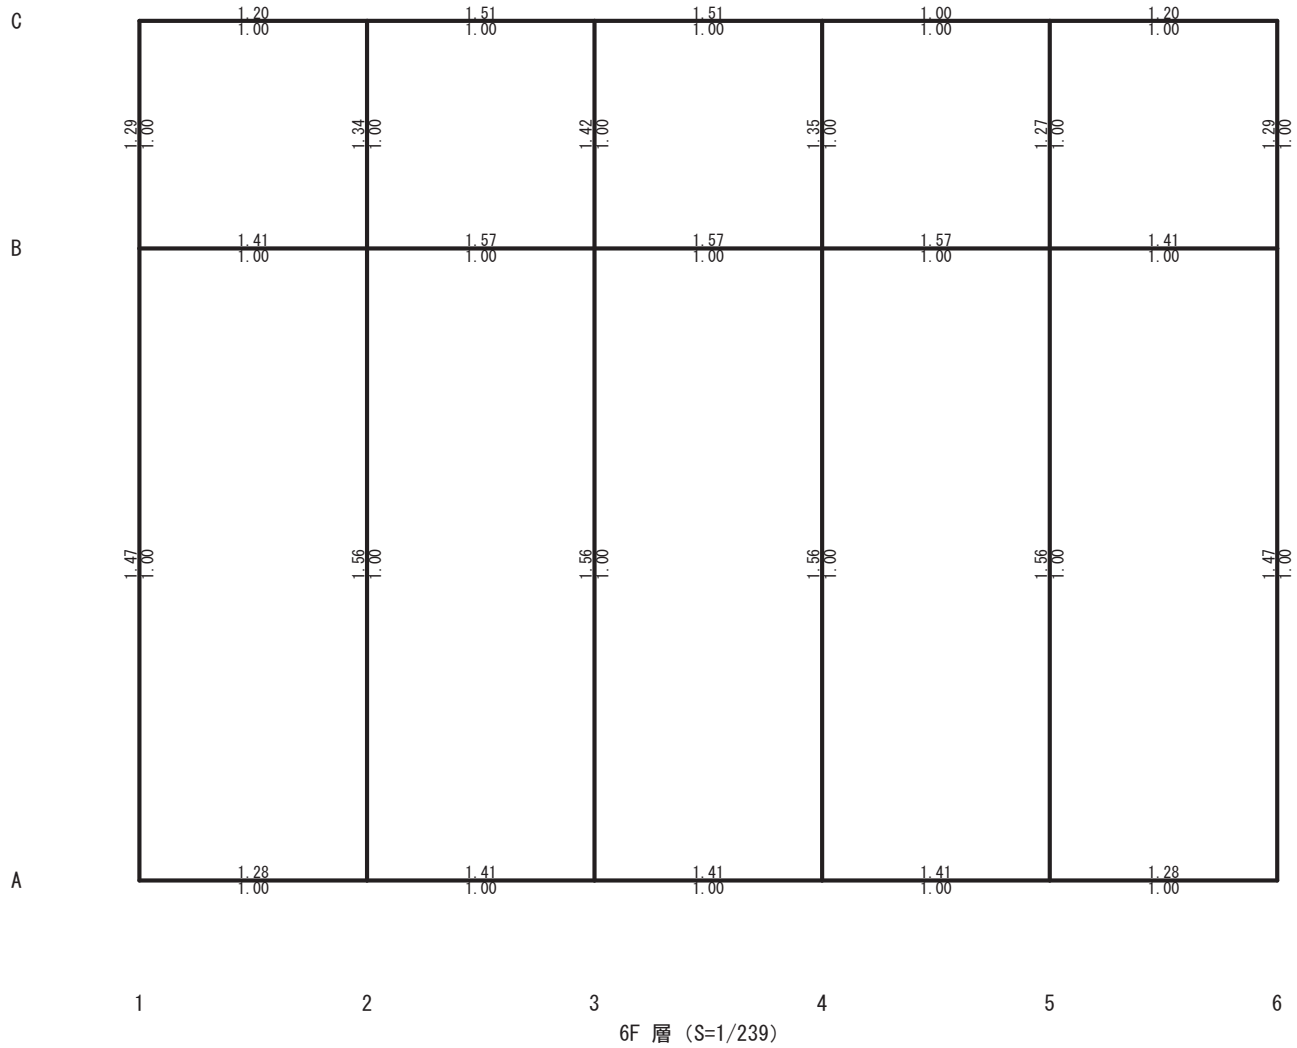
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.47
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.47
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/239)

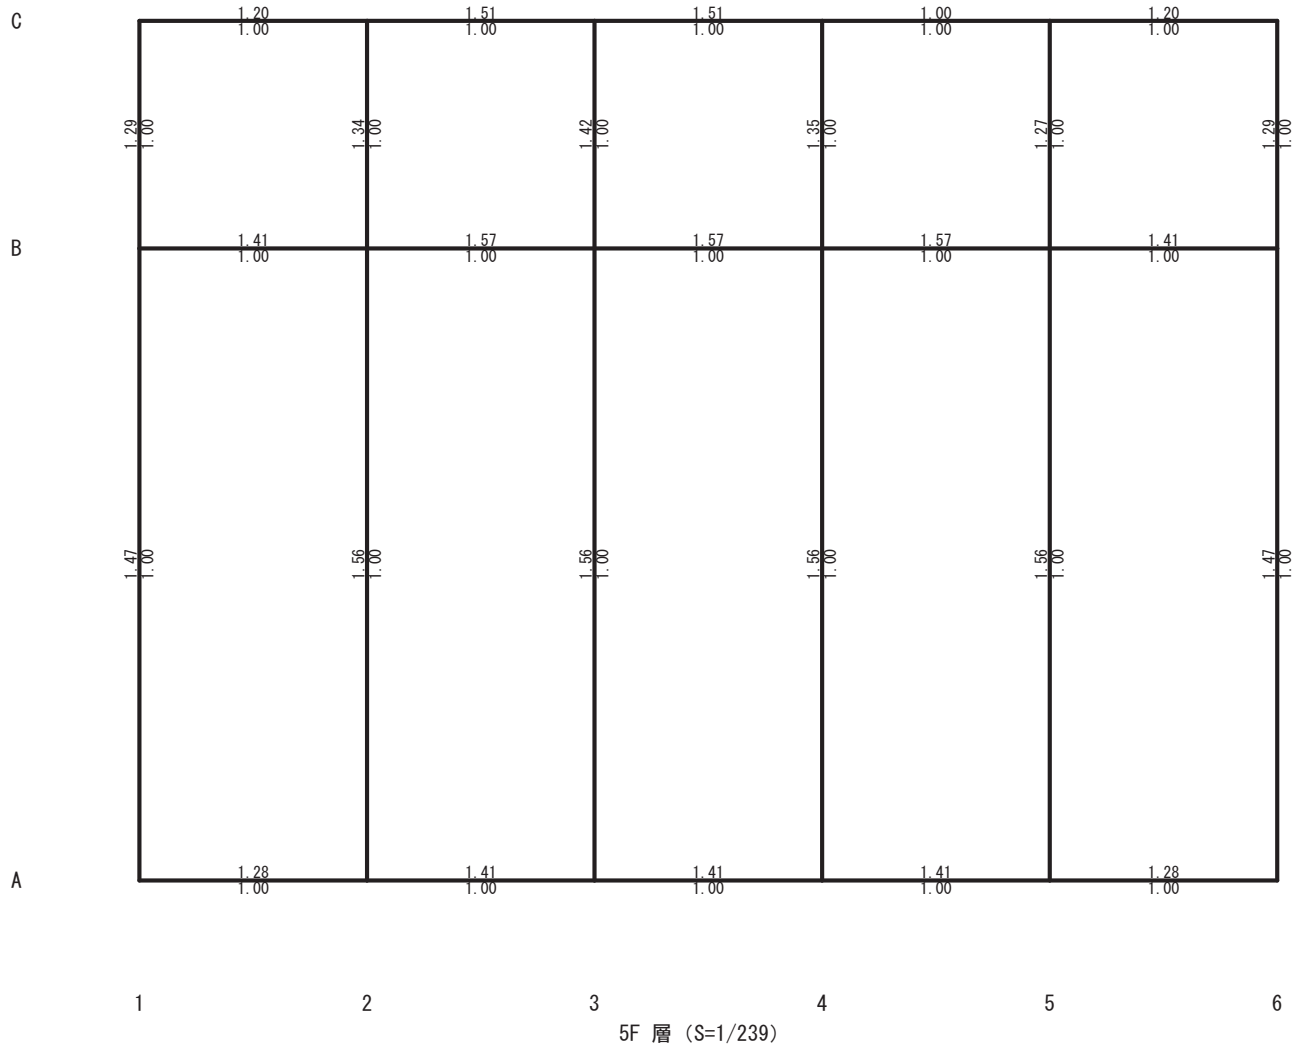
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.47
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.47
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/239)

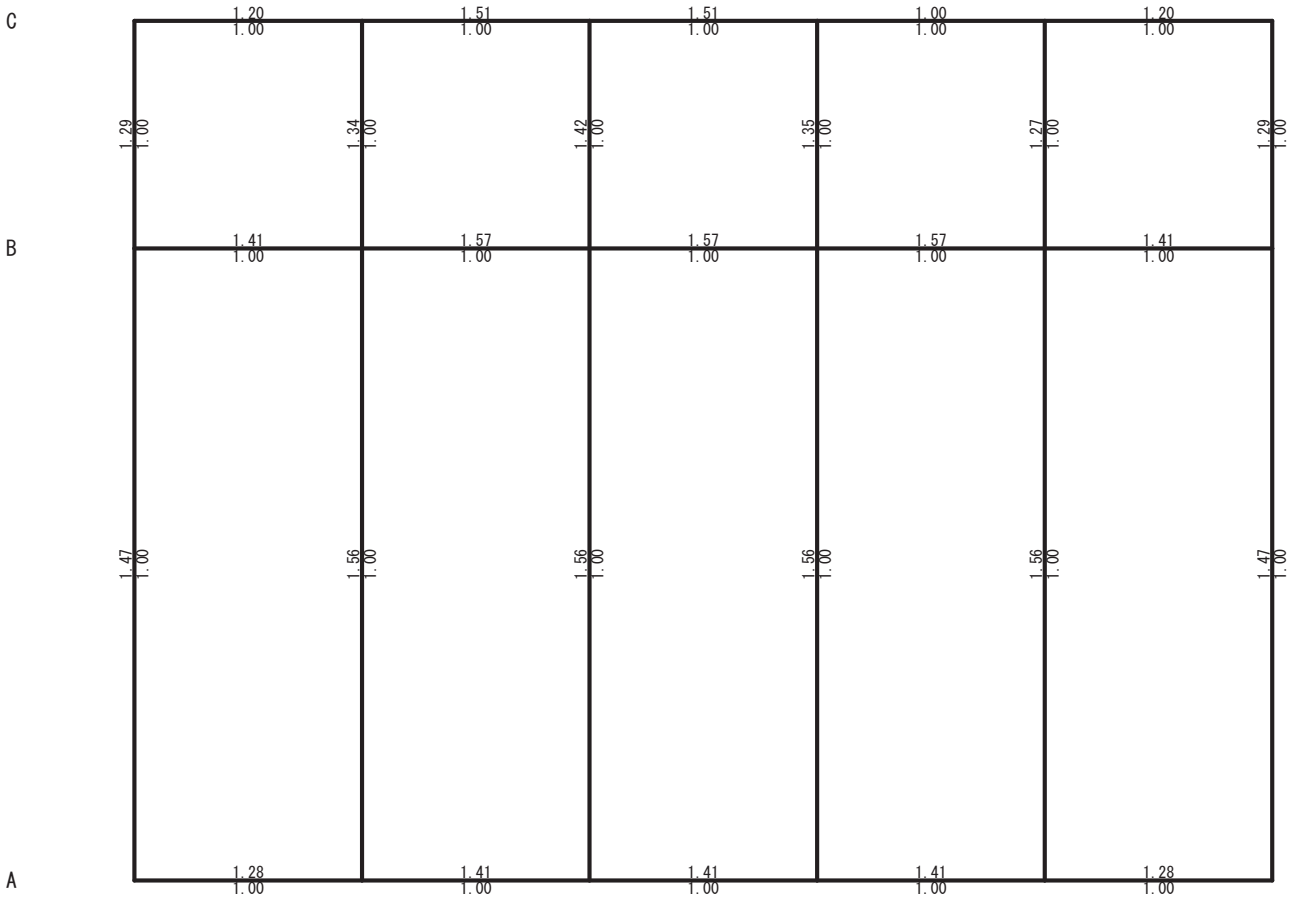
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.47
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.47
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/239)

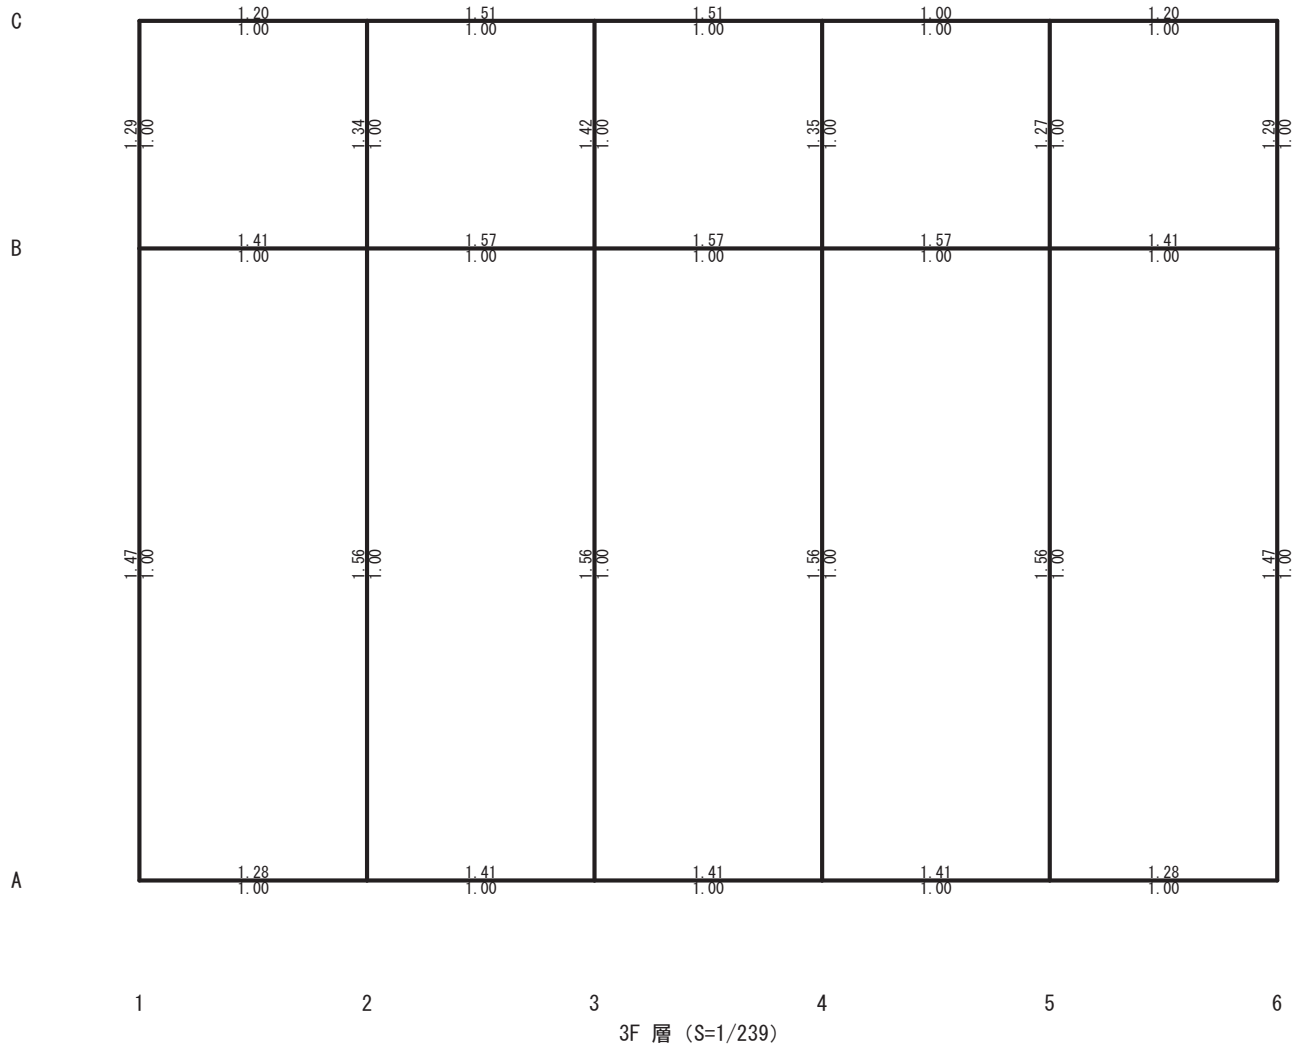
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.47
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.47
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/239)

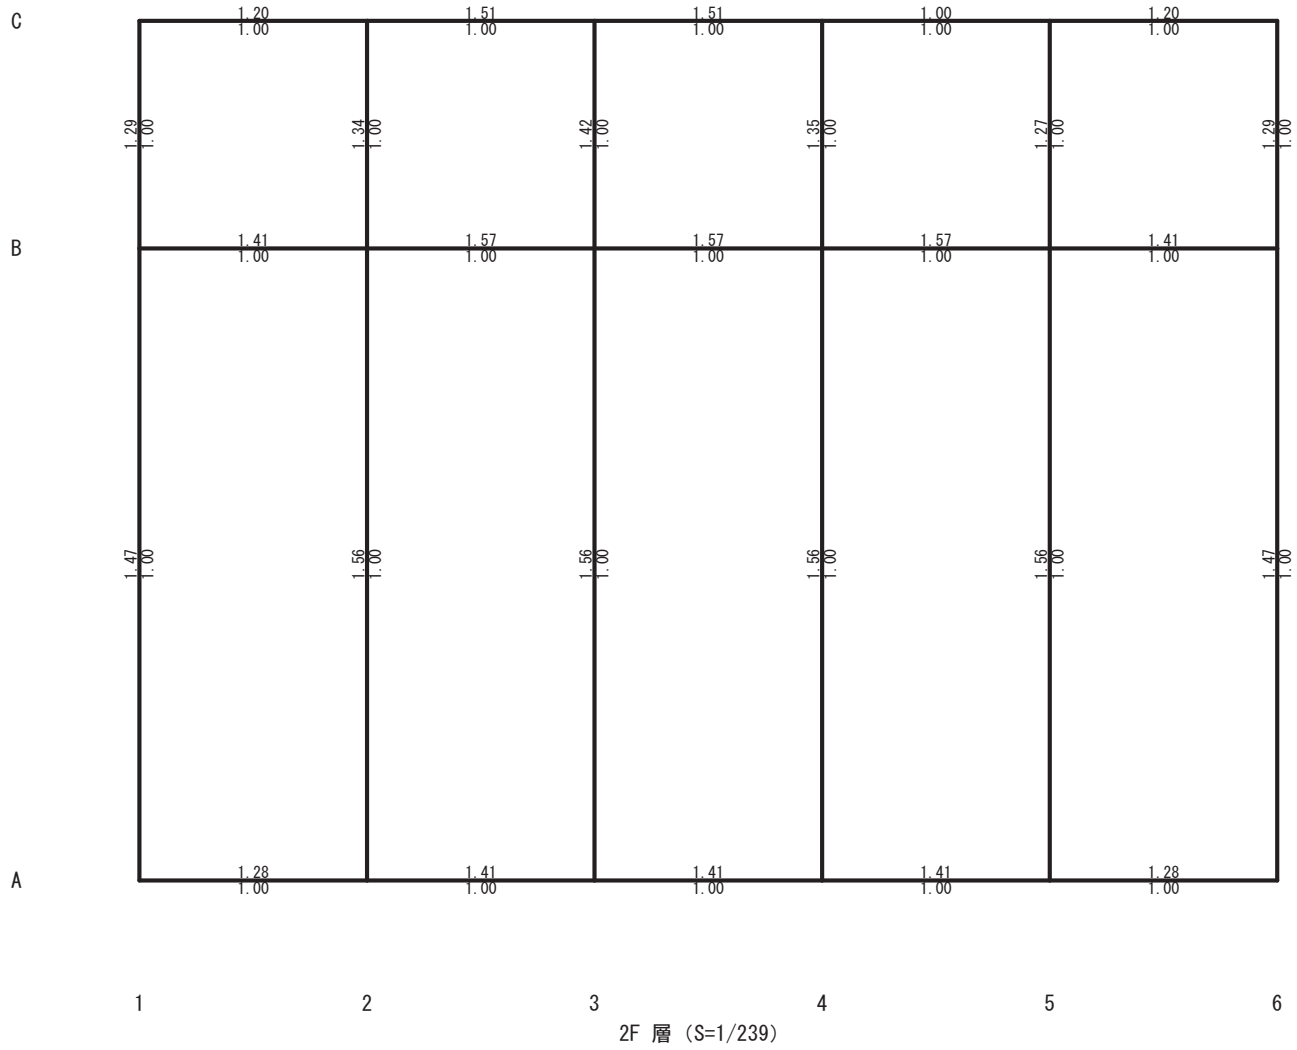
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.34
1.00
1.42
1.00
1.35
1.00
1.27
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.47
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.56
1.00
1.47
1.00
1.28
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.41
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/239)

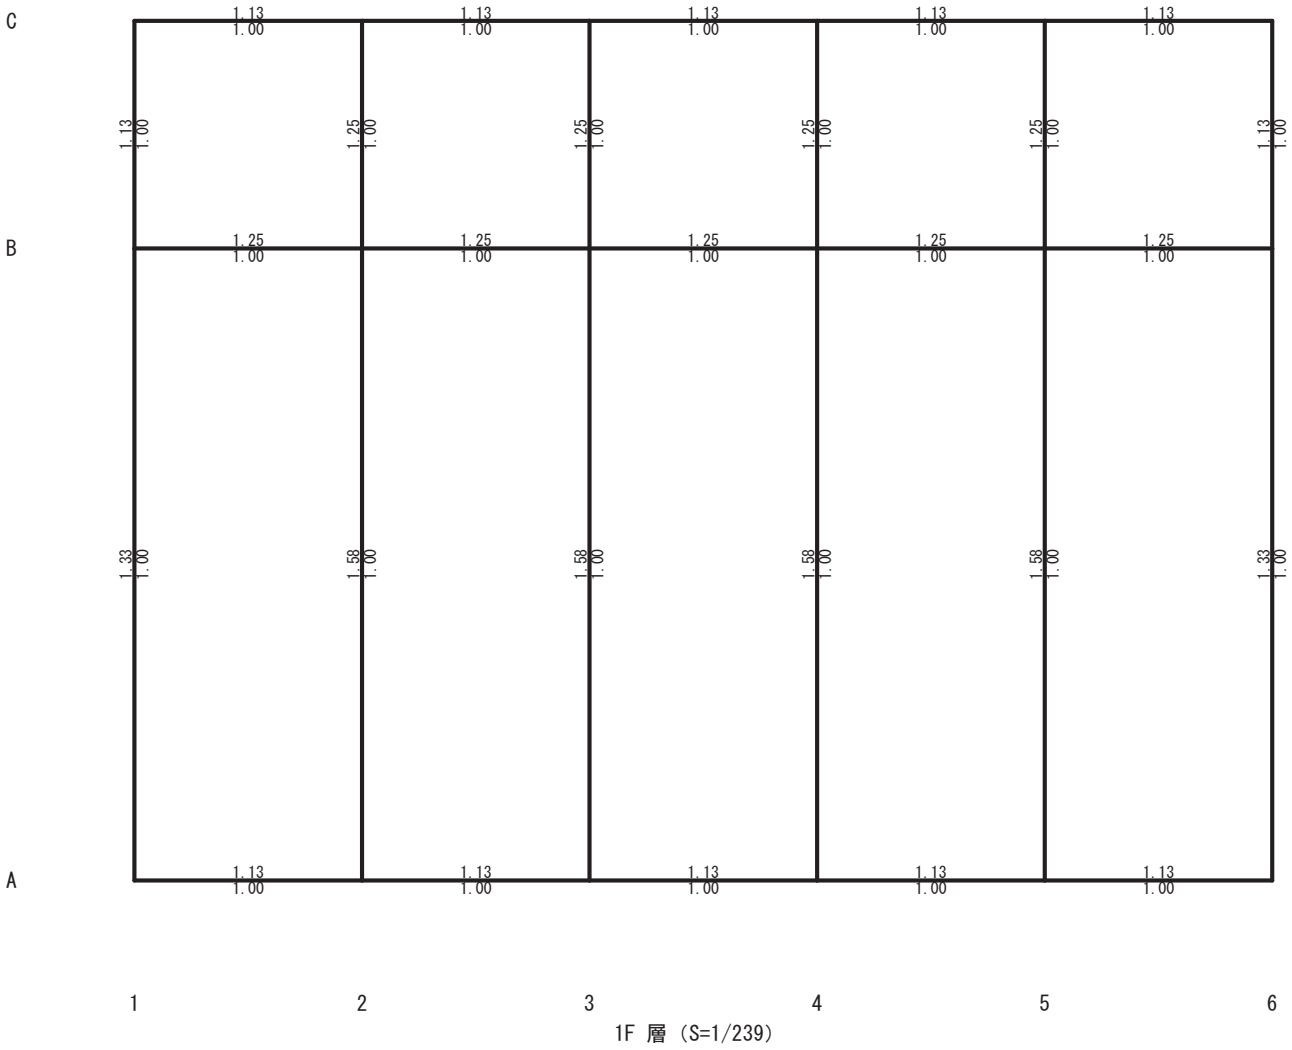


1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積

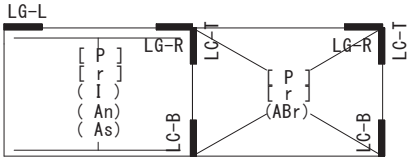


LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

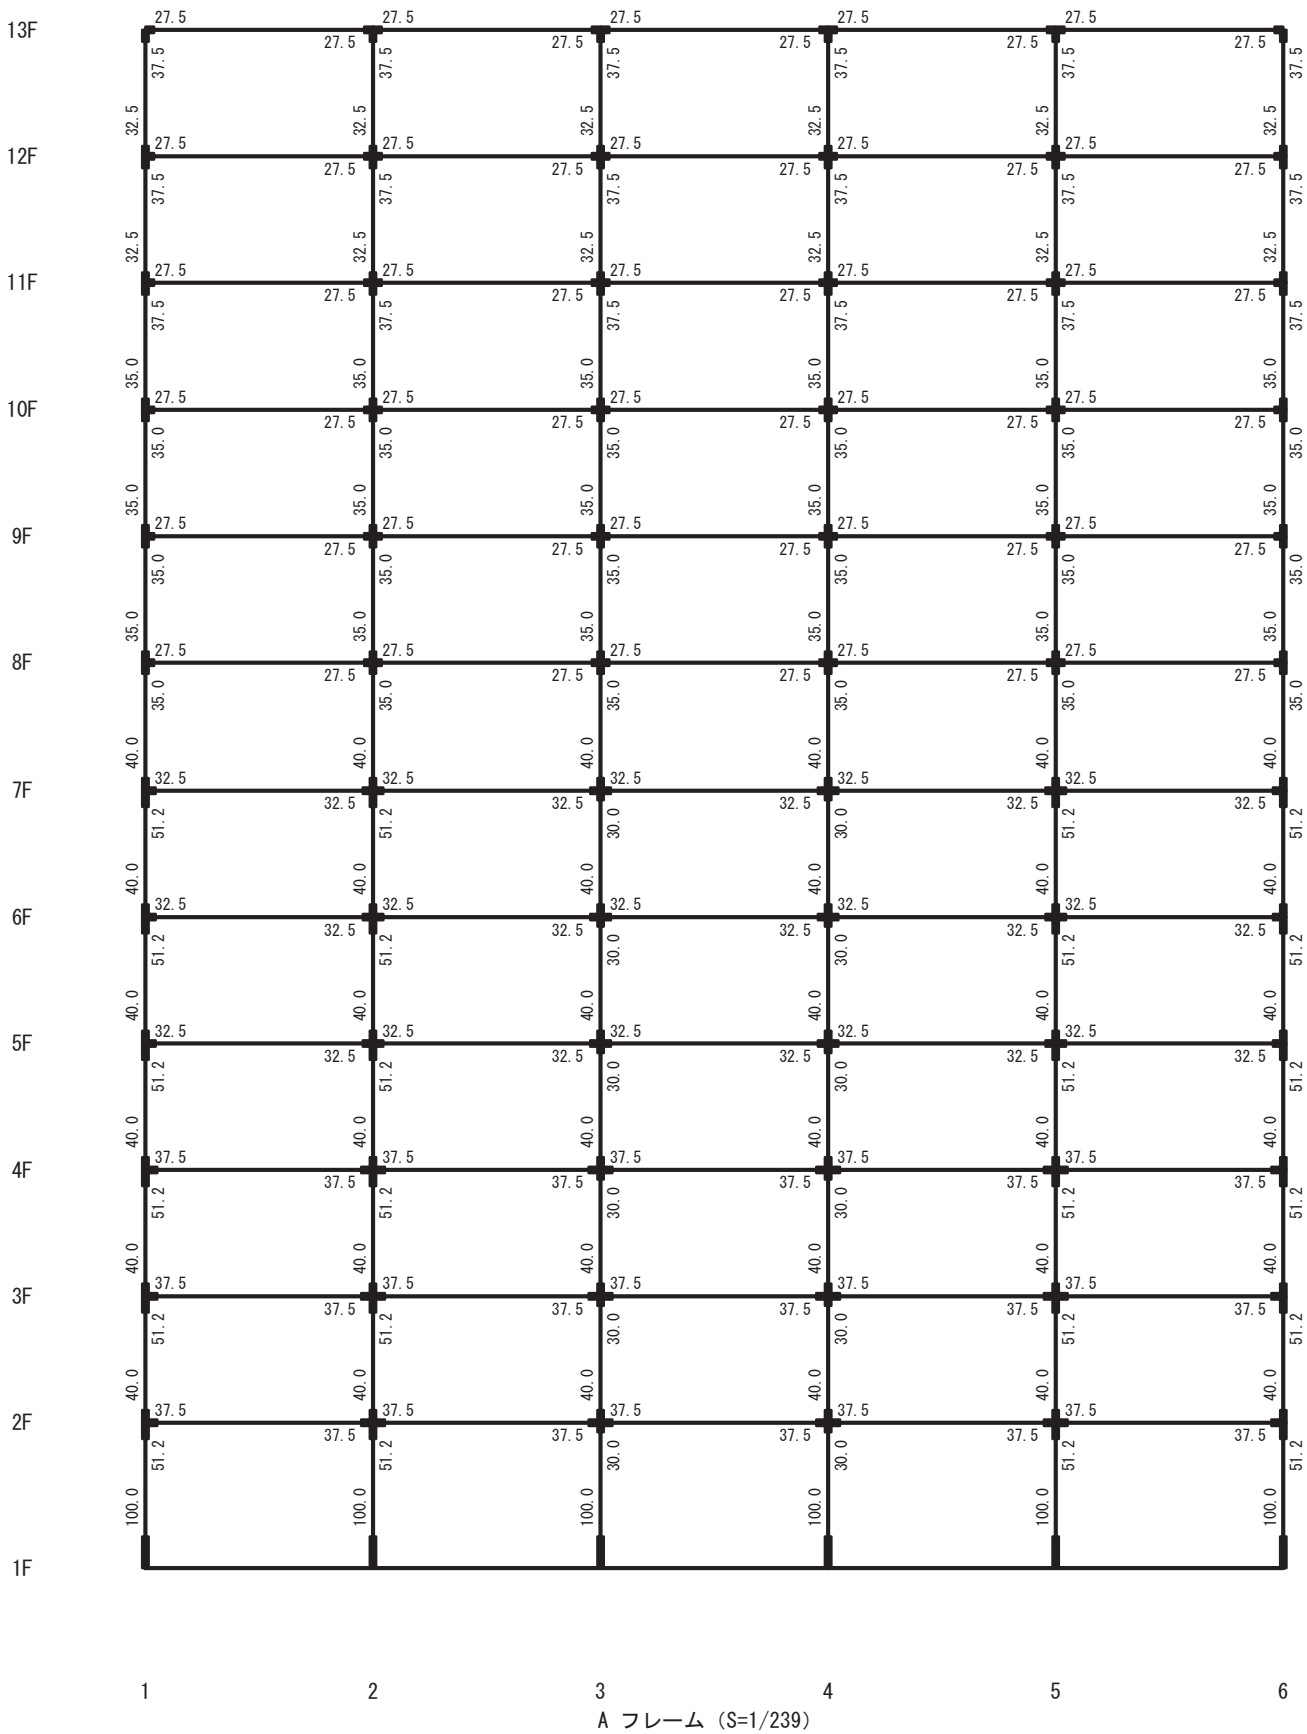


A フレーム (S=1/239)

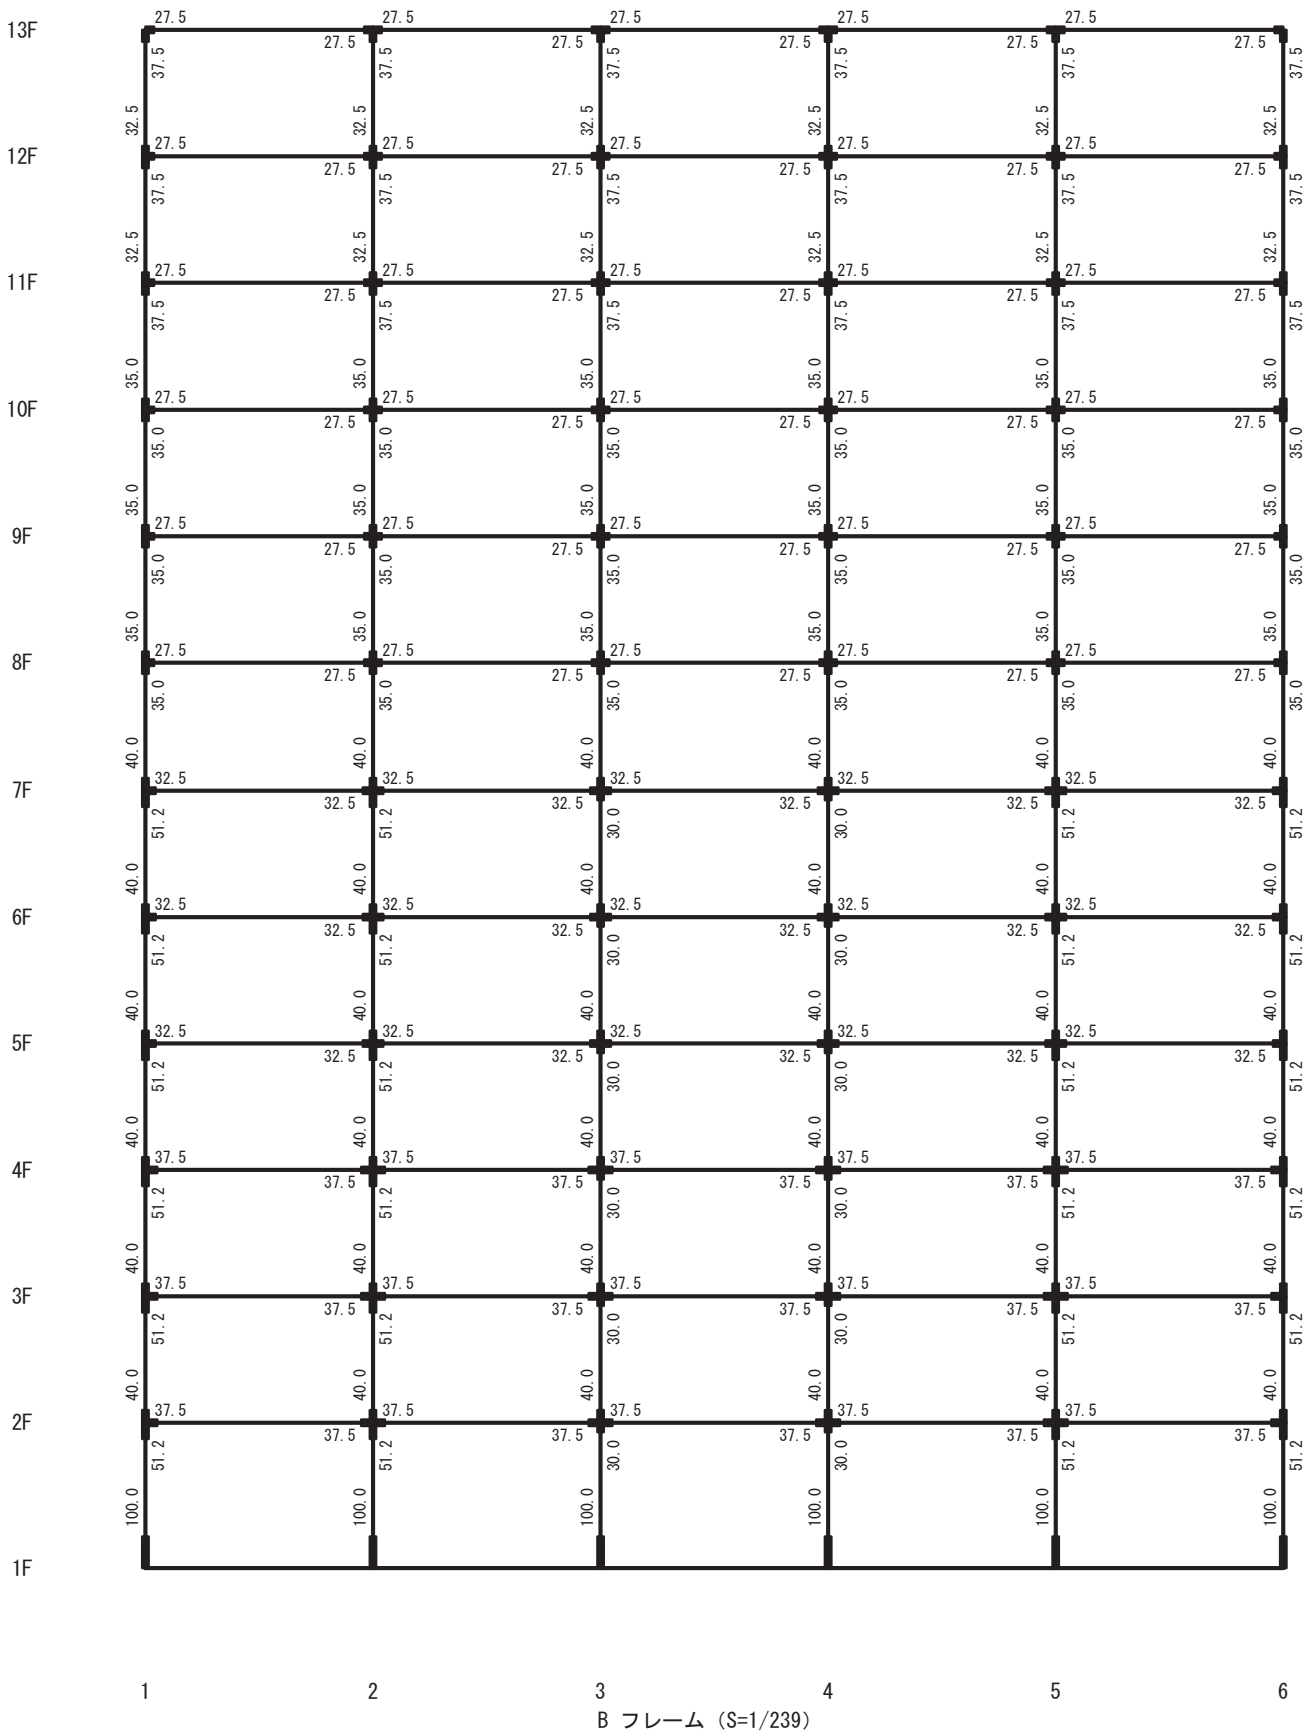


B フレーム (S=1/239)

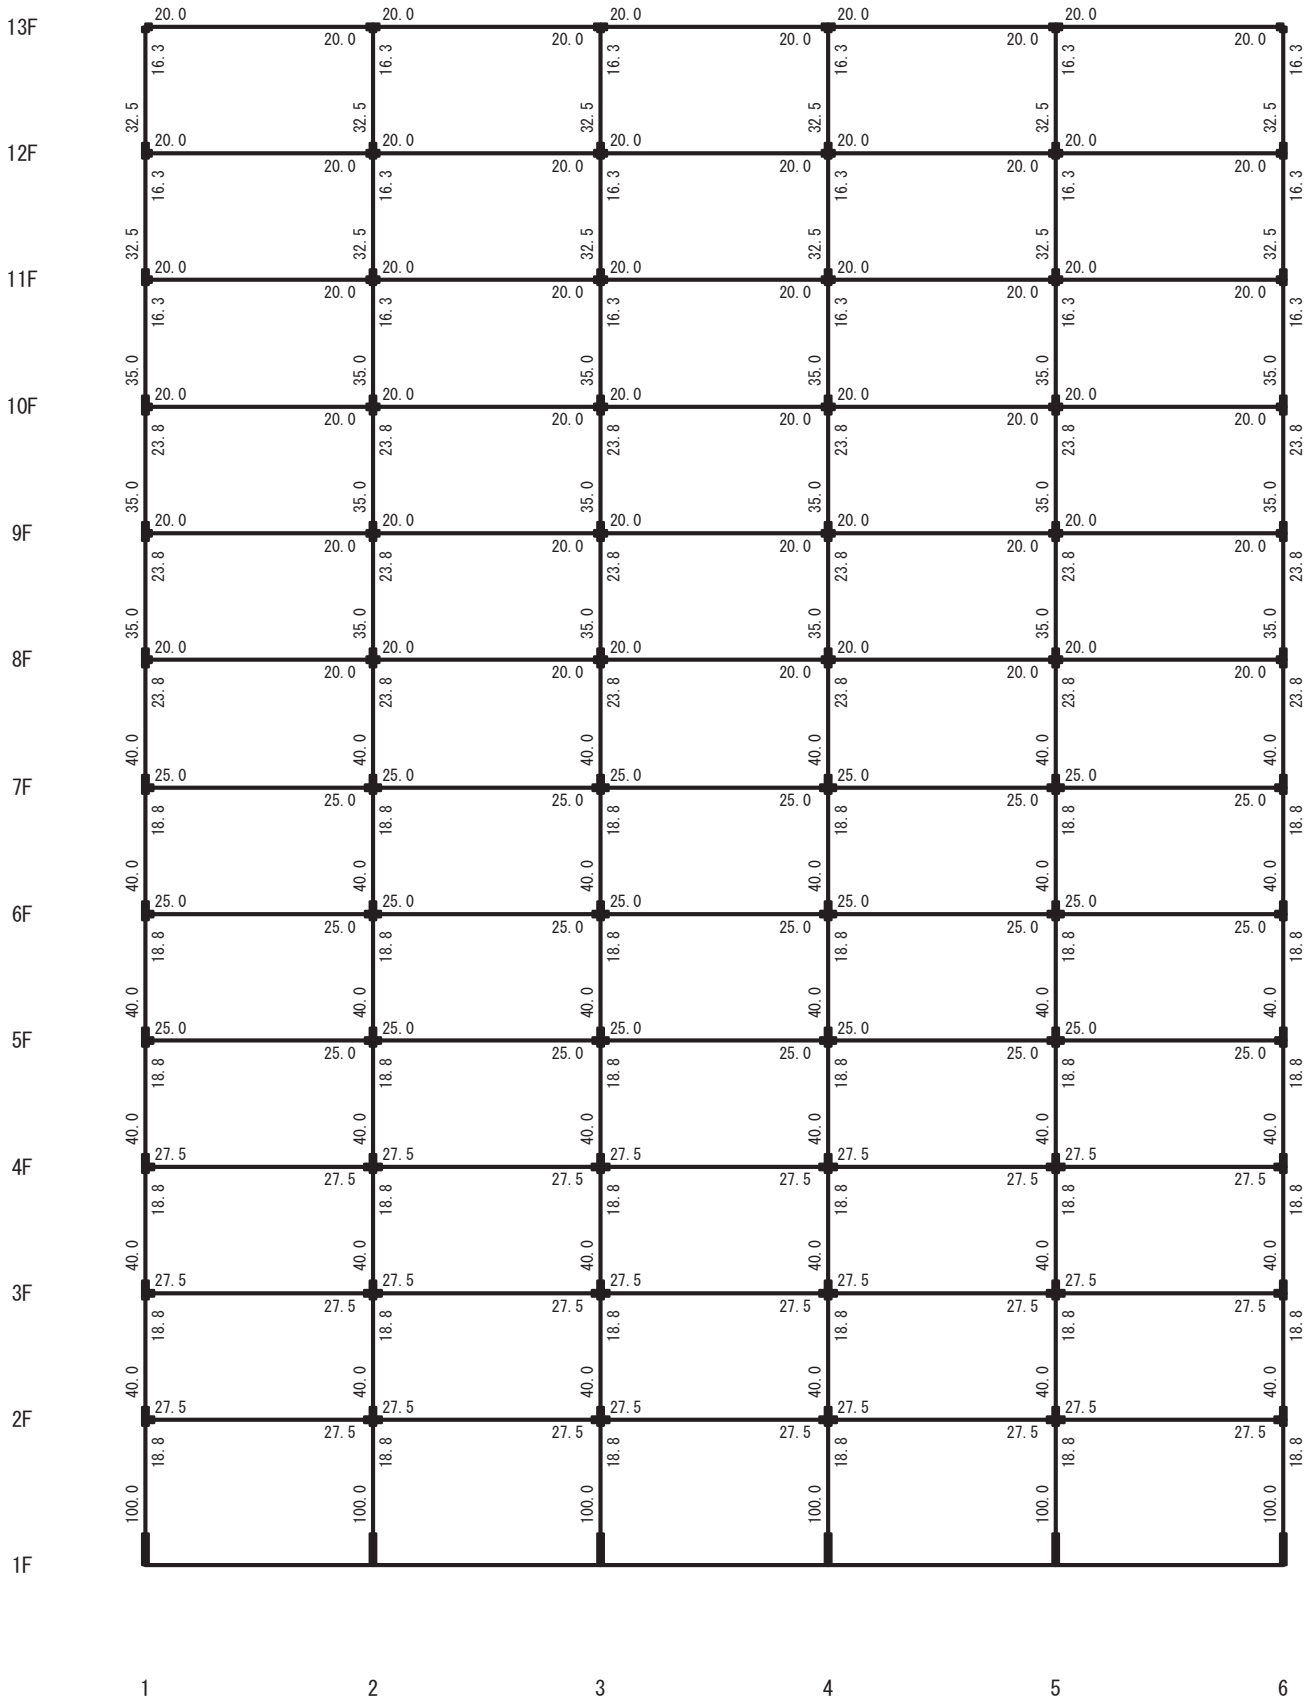


C フレーム (S=1/239)

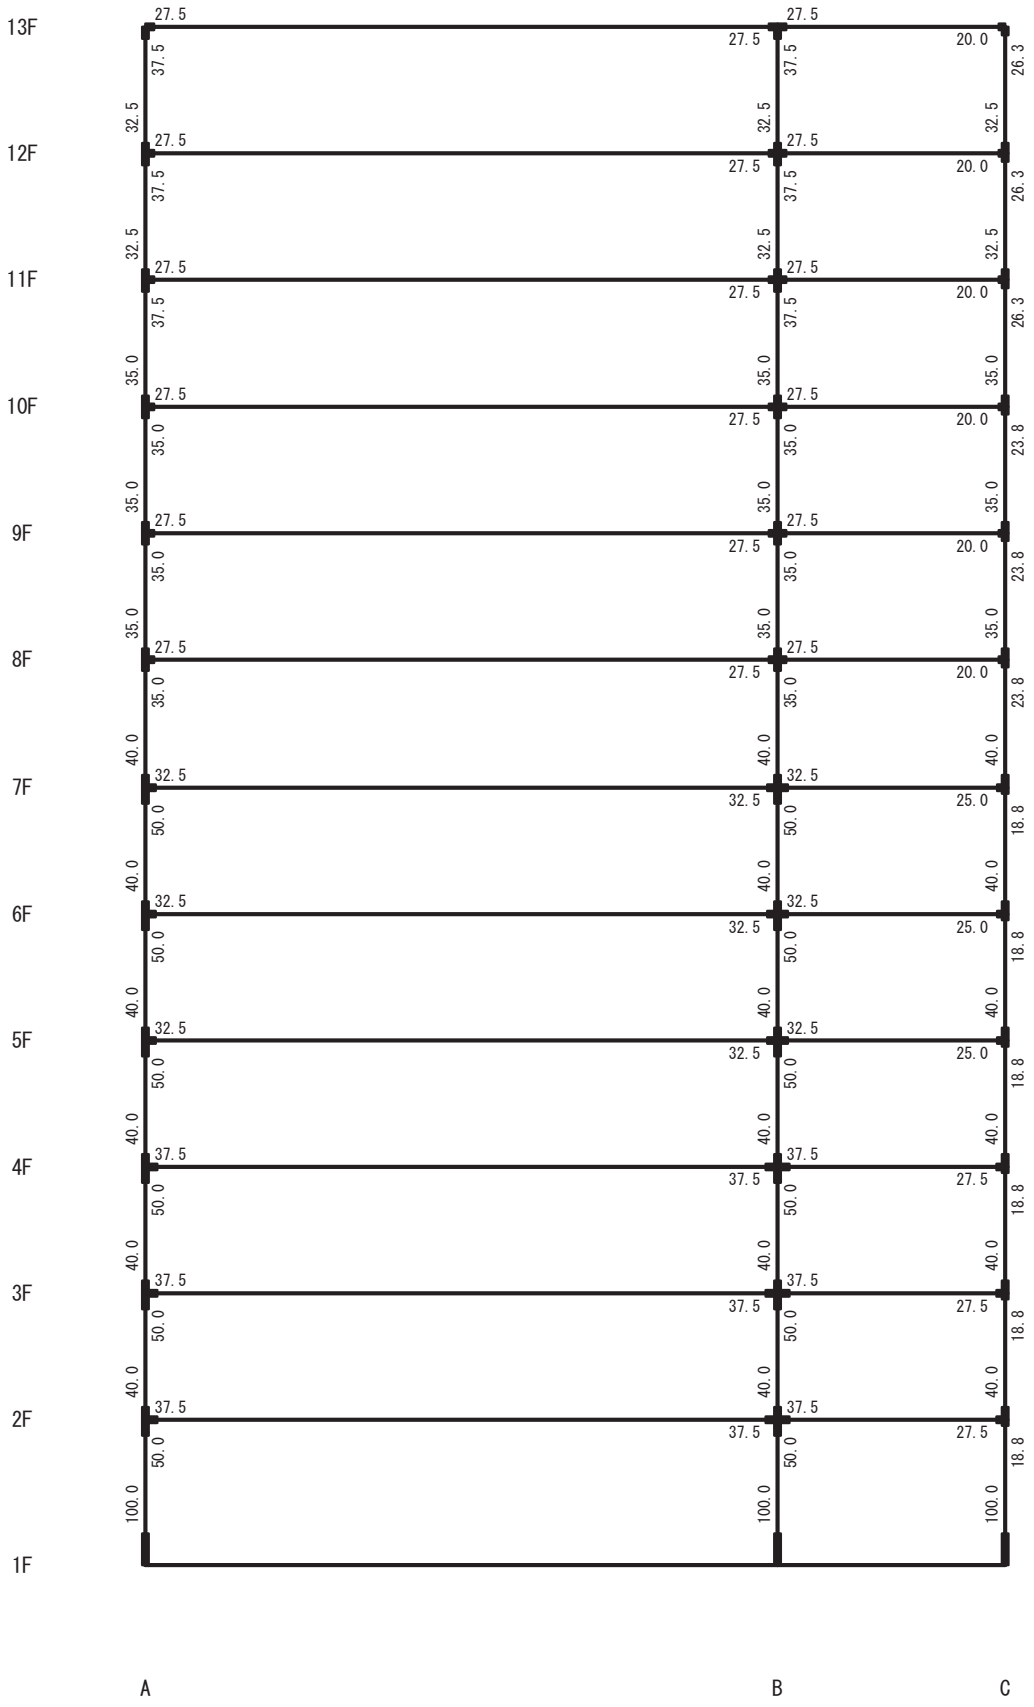


1 フレーム (S=1/239)

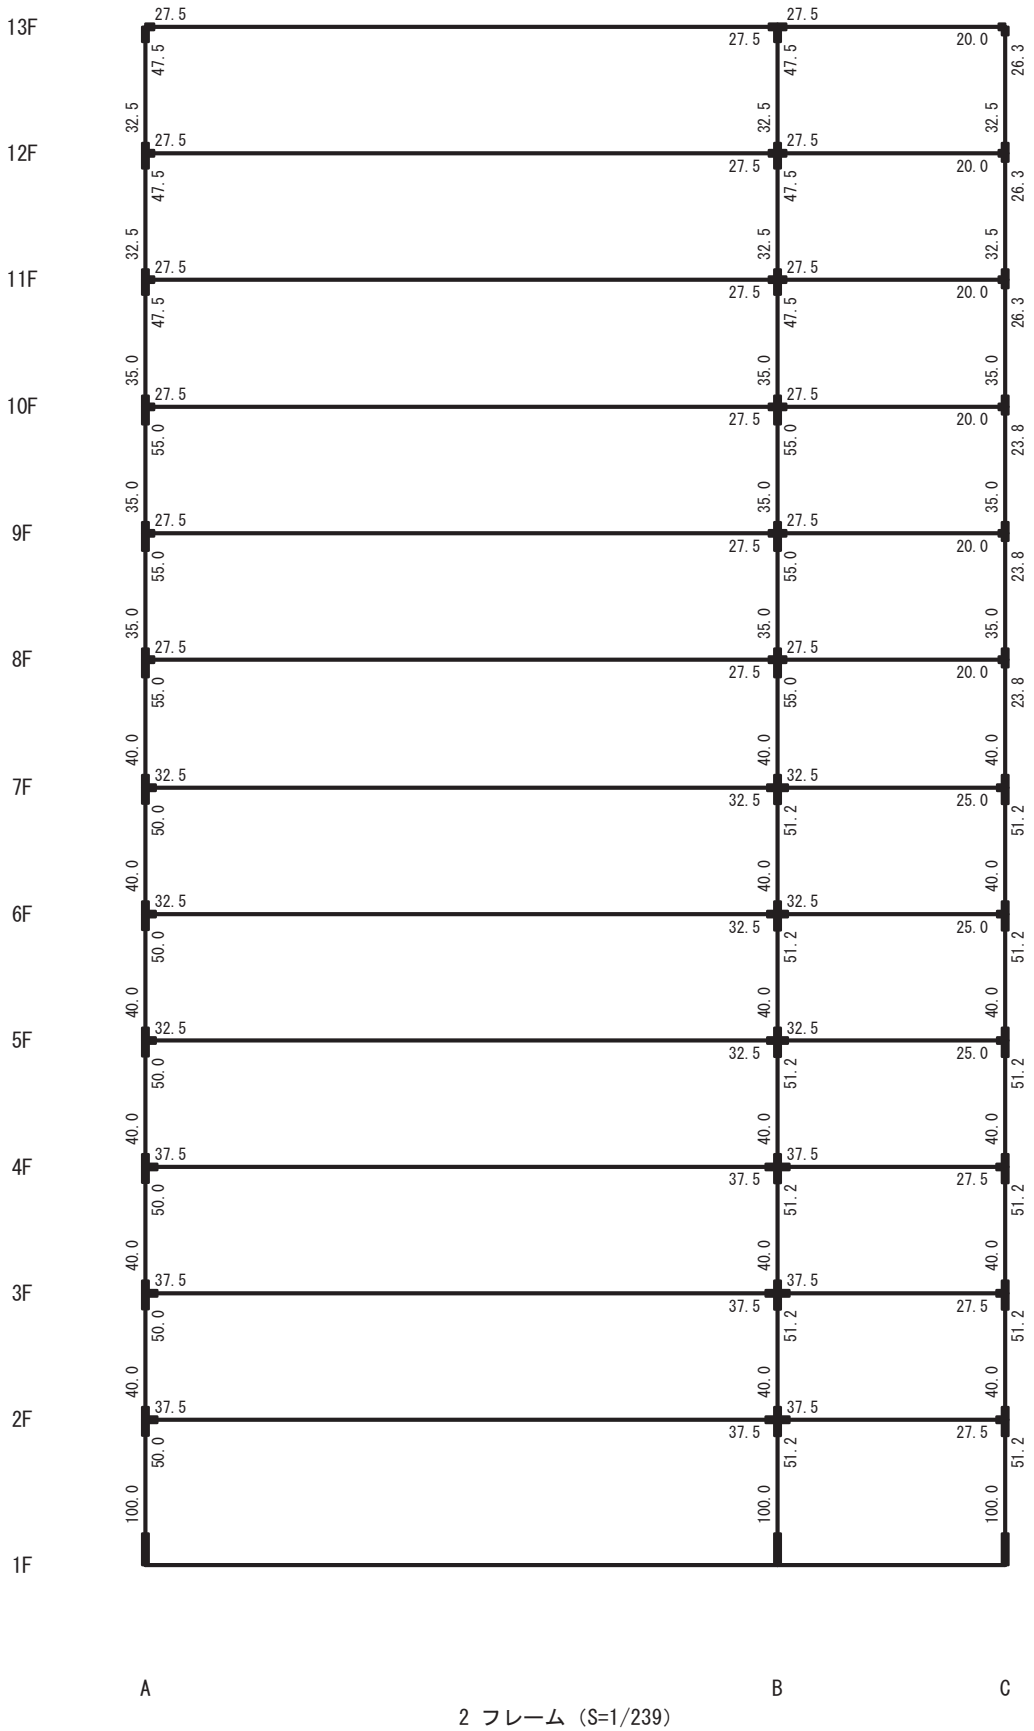


2 フレーム (S=1/239)

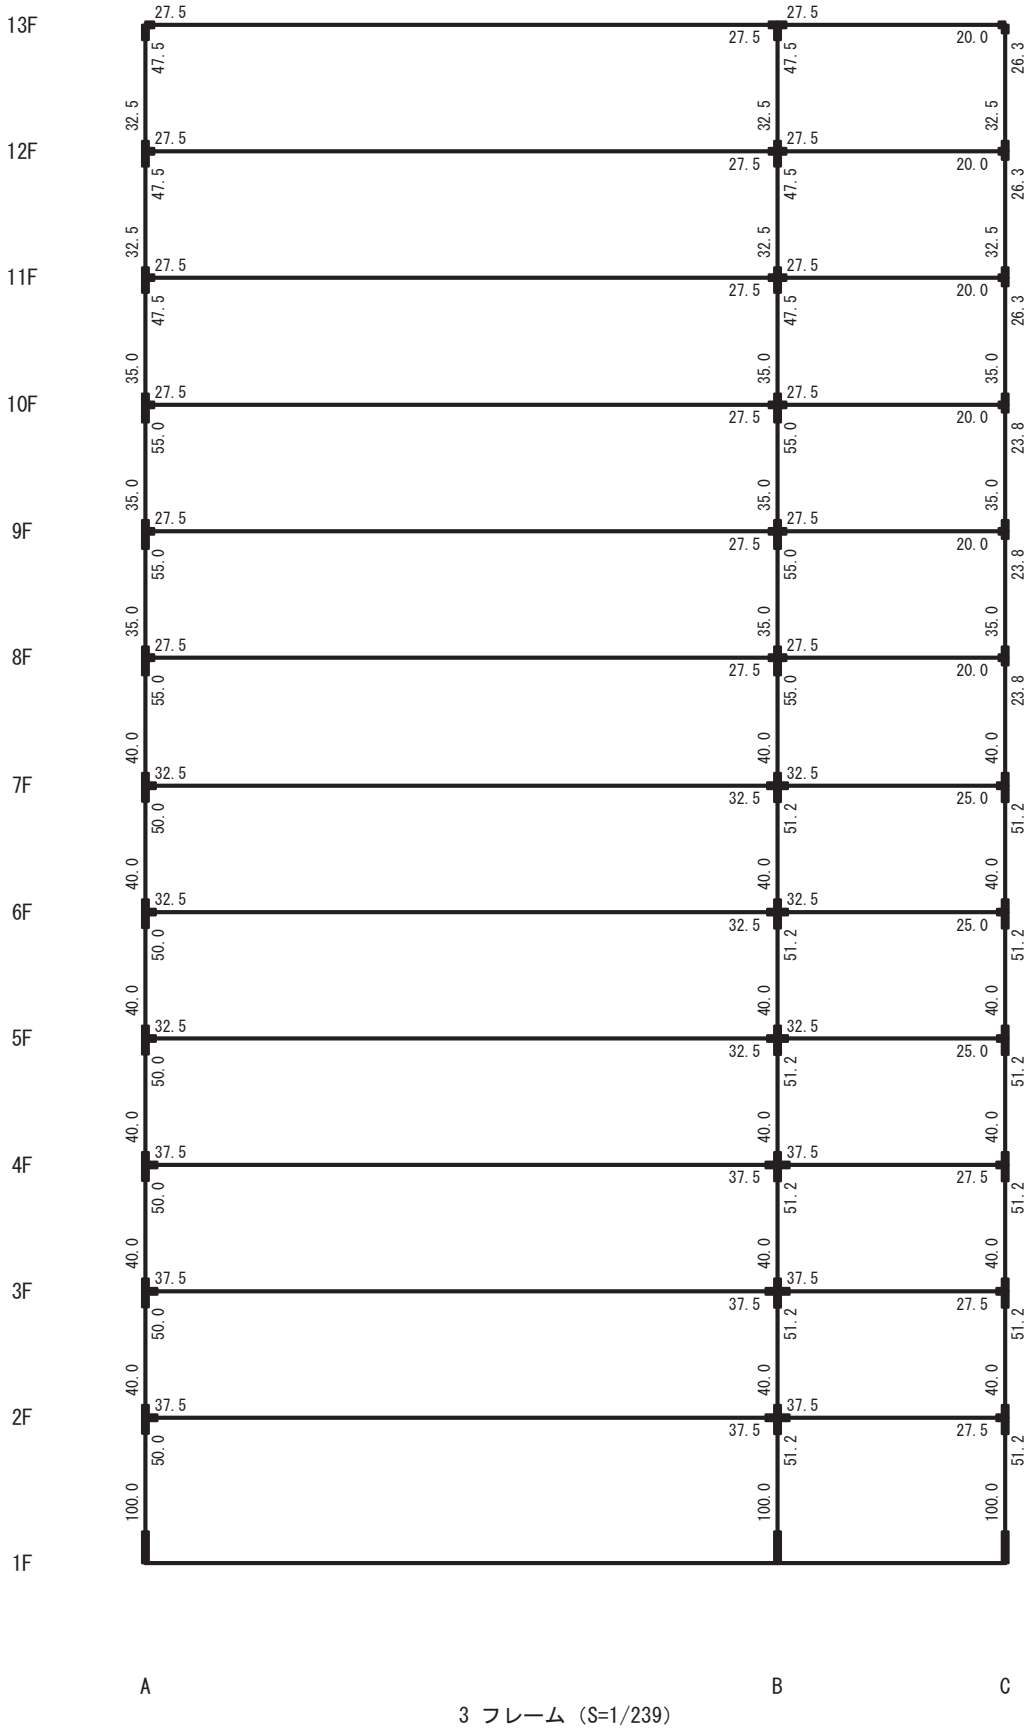


3 フレーム (S=1/239)

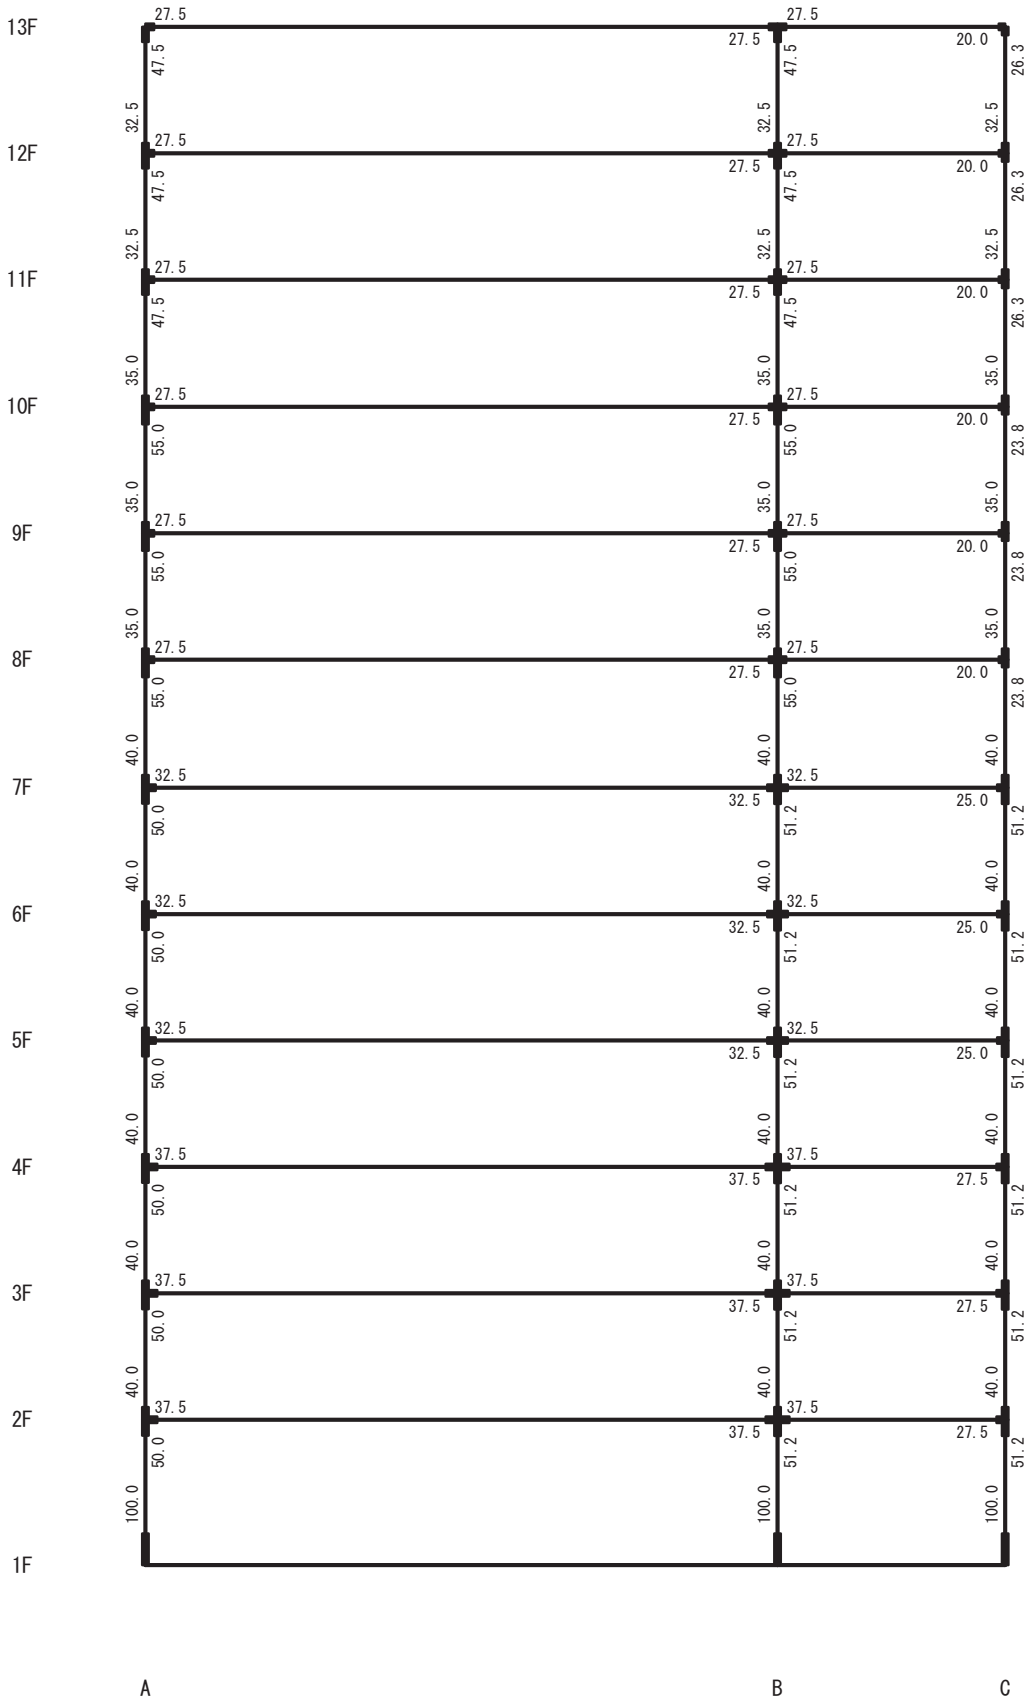

4 フレーム (S=1/239)

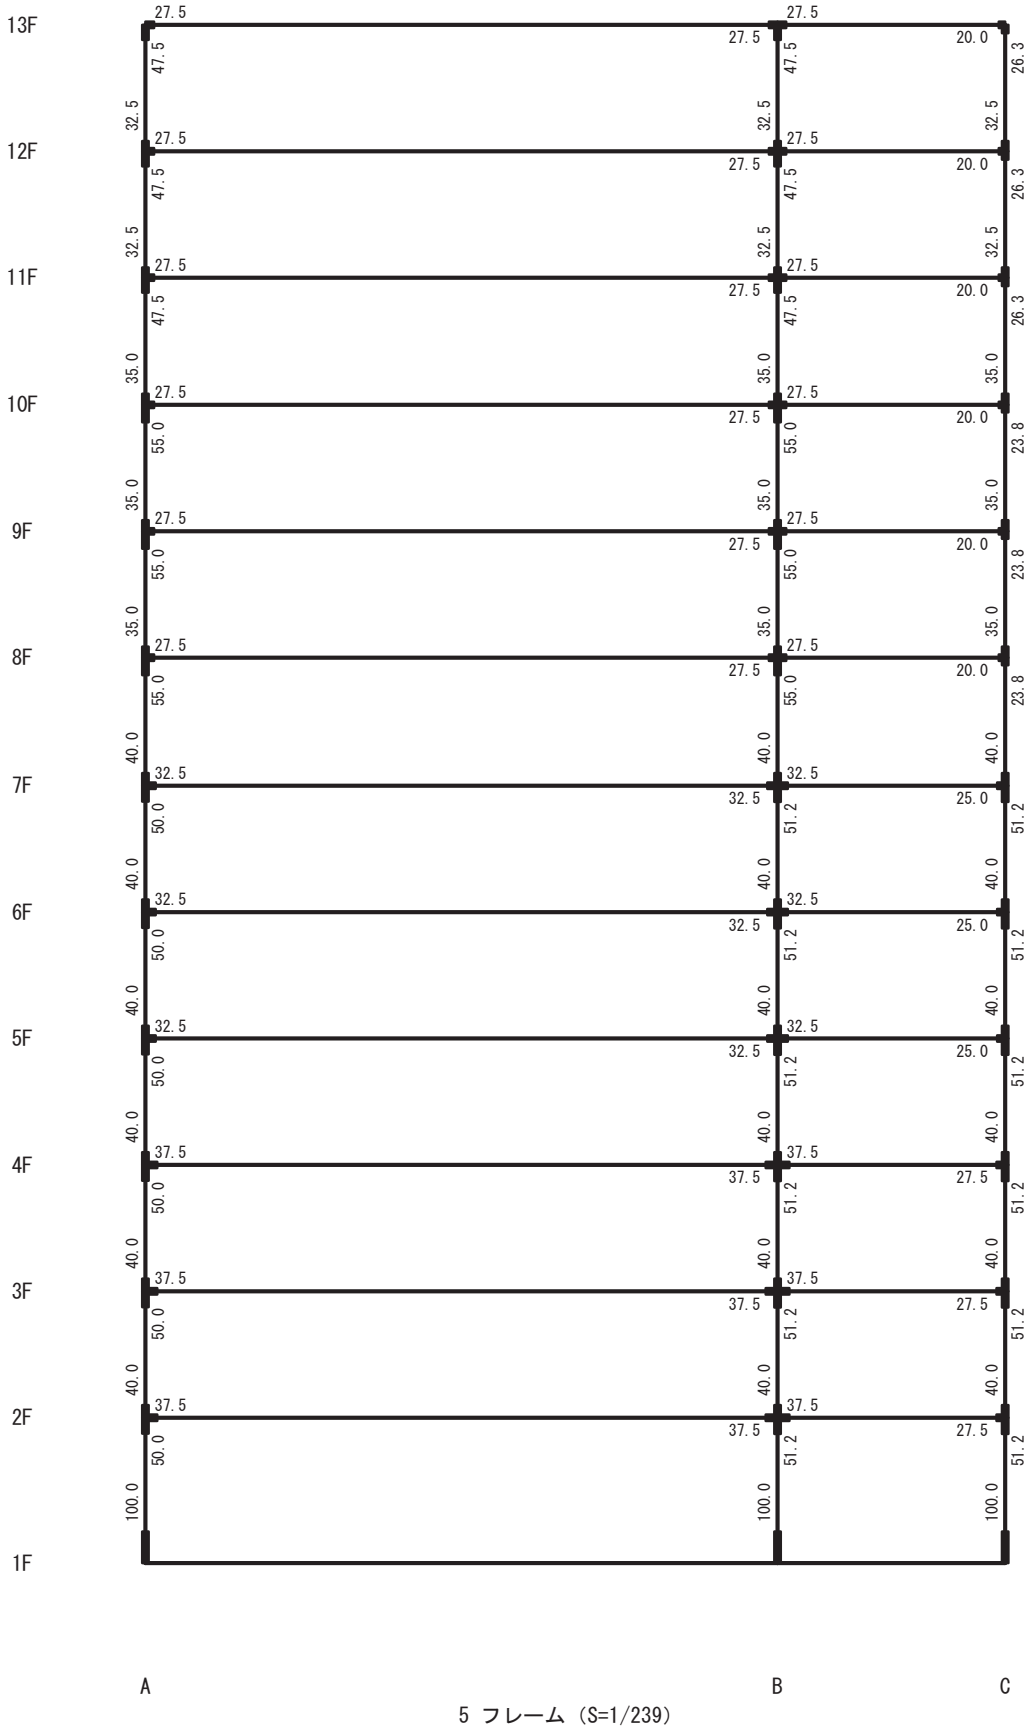

5 フレーム (S=1/239)

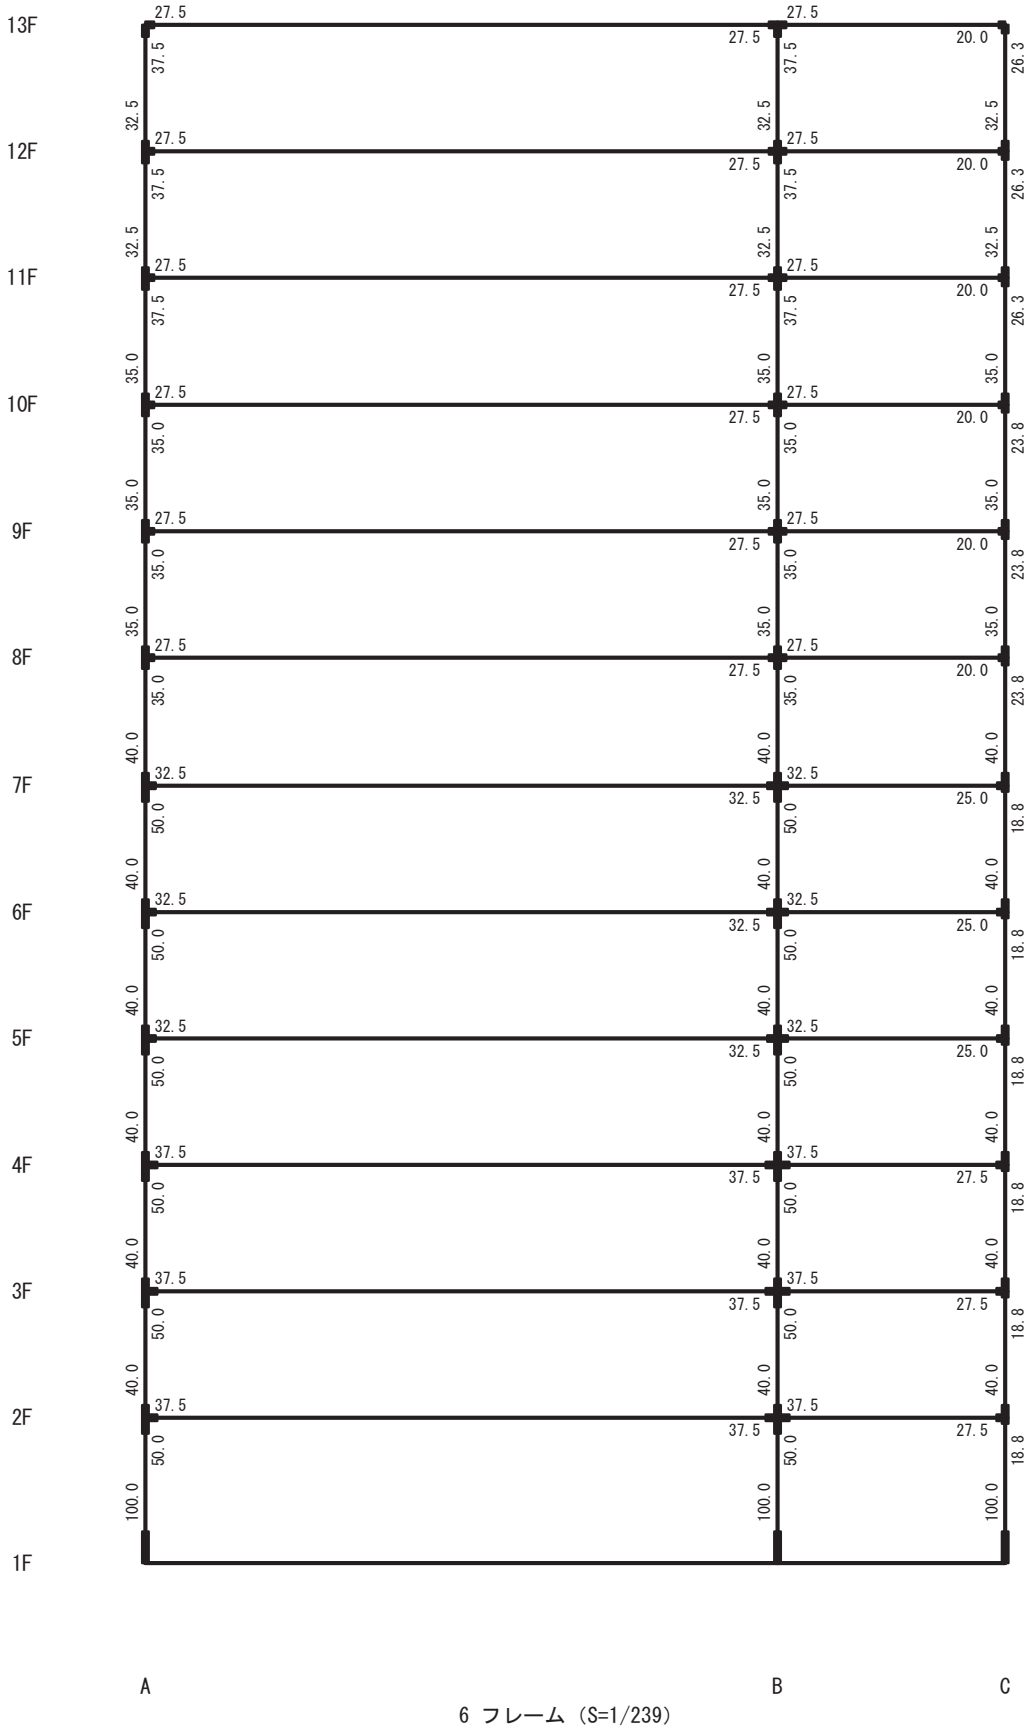

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

12F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1351.6	1345.8	1275.9	69.9	9554.9	612.7	612.7
B						1947.9	1947.9
A						1799.1	1799.1

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1328.4	1341.3	1247.9	93.4	9999.5	563.1	563.1
B						2044.5	2044.5
A						1896.6	1896.6

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1328.4	1337.2	1267.9	69.3	10502.4	641.2	641.2
B						2077.6	2077.6
A						1934.0	1934.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1328.2	1335.0	1321.2	13.8	11429.8	874.0	874.0
B						2097.1	2097.1
A						2002.7	2002.7

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.1	1333.9	1316.6	17.3	11906.5	877.1	877.1
B						2175.8	2175.8
A						2064.5	2064.5

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.1	1332.8	1285.7	47.1	13191.7	847.1	847.1
B						2446.9	2446.9
A						2304.5	2304.5

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1336.5	1333.7	1306.7	26.9	17027.5	1205.1	1205.1
B						3137.7	3137.7
A						2967.9	2967.9

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1339.7	1334.7	1294.2	40.6	17827.9	1190.1	1190.1
B						3290.2	3290.2
A						3105.5	3105.5

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1339.7	1335.2	1288.8	46.4	18614.9	1215.4	1215.4
B						3418.9	3418.9
A						3236.3	3236.3

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1342.2	1336.1	1293.2	42.9	20735.2	1394.3	1394.3
B						3908.0	3908.0
A						3674.2	3674.2

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1344.6	1337.0	1280.8	56.3	23418.7	1479.3	1479.3
B						4397.4	4397.4
A						4131.8	4131.8

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1344.6	1338.1	1308.3	29.8	41800.6	2920.5	2920.5
B						7065.7	7065.7
A						6887.4	6887.4

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.0	1.0	9554.9	411.6	411.6
2						638.9	638.9
3						631.6	631.6
4						631.9	631.9
5						639.7	639.7

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
6						413.1	413.1

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.0	1792.9	1798.1	5.2	9999.5	459.2	459.2
2						655.4	655.4
3						657.3	657.3
4						652.7	652.7
5						649.8	649.8
6						459.7	459.7

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.0	1790.1	1797.7	7.6	10502.4	474.1	474.1
2						718.8	718.8
3						721.6	721.6
4						716.4	716.4
5						712.5	712.5
6						474.1	474.1

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1788.7	1797.4	8.7	11429.8	480.9	480.9
2						829.6	829.6
3						834.1	834.1
4						827.6	827.6
5						821.9	821.9
6						480.8	480.8

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.3	1787.9	1797.4	9.5	11906.5	519.4	519.4
2						859.5	859.5
3						865.8	865.8
4						858.5	858.5
5						851.0	851.0
6						519.4	519.4

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.3	1787.3	1797.7	10.4	13191.7	606.5	606.5
2						953.6	953.6
3						957.5	957.5
4						951.1	951.1

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
5						946.0	946.0
6						605.9	605.9

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.6	1786.9	1797.3	10.5	17027.5	726.0	726.0
2						1294.7	1294.7
3						1298.2	1298.2
4						1287.4	1287.4
5						1282.6	1282.6
6						725.7	725.7

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.7	1786.6	1797.1	10.5	17827.9	785.5	785.5
2						1348.5	1348.5
3						1355.7	1355.7
4						1343.4	1343.4
5						1334.5	1334.5
6						785.1	785.1

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.7	1786.4	1797.0	10.6	18614.9	836.3	836.3
2						1396.6	1396.6
3						1406.0	1406.0
4						1392.9	1392.9
5						1381.6	1381.6
6						835.7	835.7

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1786.2	1796.2	10.0	20735.2	864.2	864.2
2						1629.3	1629.3
3						1647.7	1647.7
4						1627.1	1627.1
5						1606.4	1606.4
6						864.6	864.6

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.9	1786.1	1796.2	10.1	23418.7	1023.9	1023.9
2						1810.6	1810.6
3						1833.0	1833.0


2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
4						1810.3	1810.3
5						1785.3	1785.3
6						1024.1	1024.1

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.9	1786.0	1797.8	11.8	41800.6	2094.0	2094.0
2						2805.3	2805.3
3						2824.5	2824.5
4						2805.5	2805.5
5						2783.3	2783.3
6						2092.0	2092.0

A-2.2　部材応力図

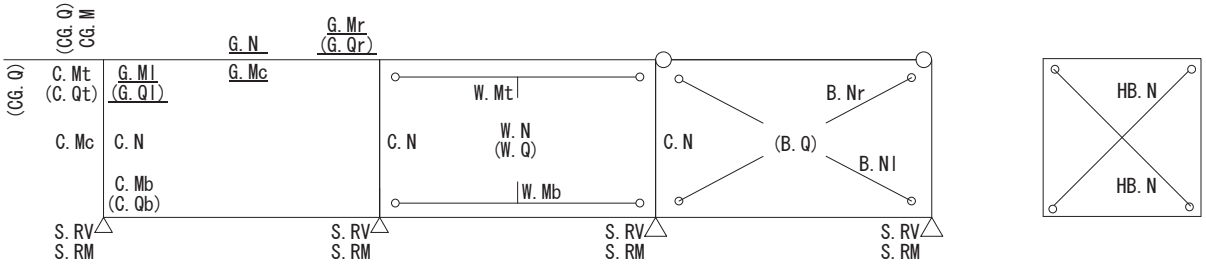

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
　　()付きはフェース間中央
G.N　：はり軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
G.Ql　：はり左端部 のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　；片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.Q　：壁のせん断力　(kN)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)


B.Nr　：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
B.Nl　：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
B.Q　：ブレースのせん断力　(kN)

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
　　（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
S.RM　：支点反力曲げモーメント　(kN･m)

○　：ピン接合


鉛直荷重（立体解析）

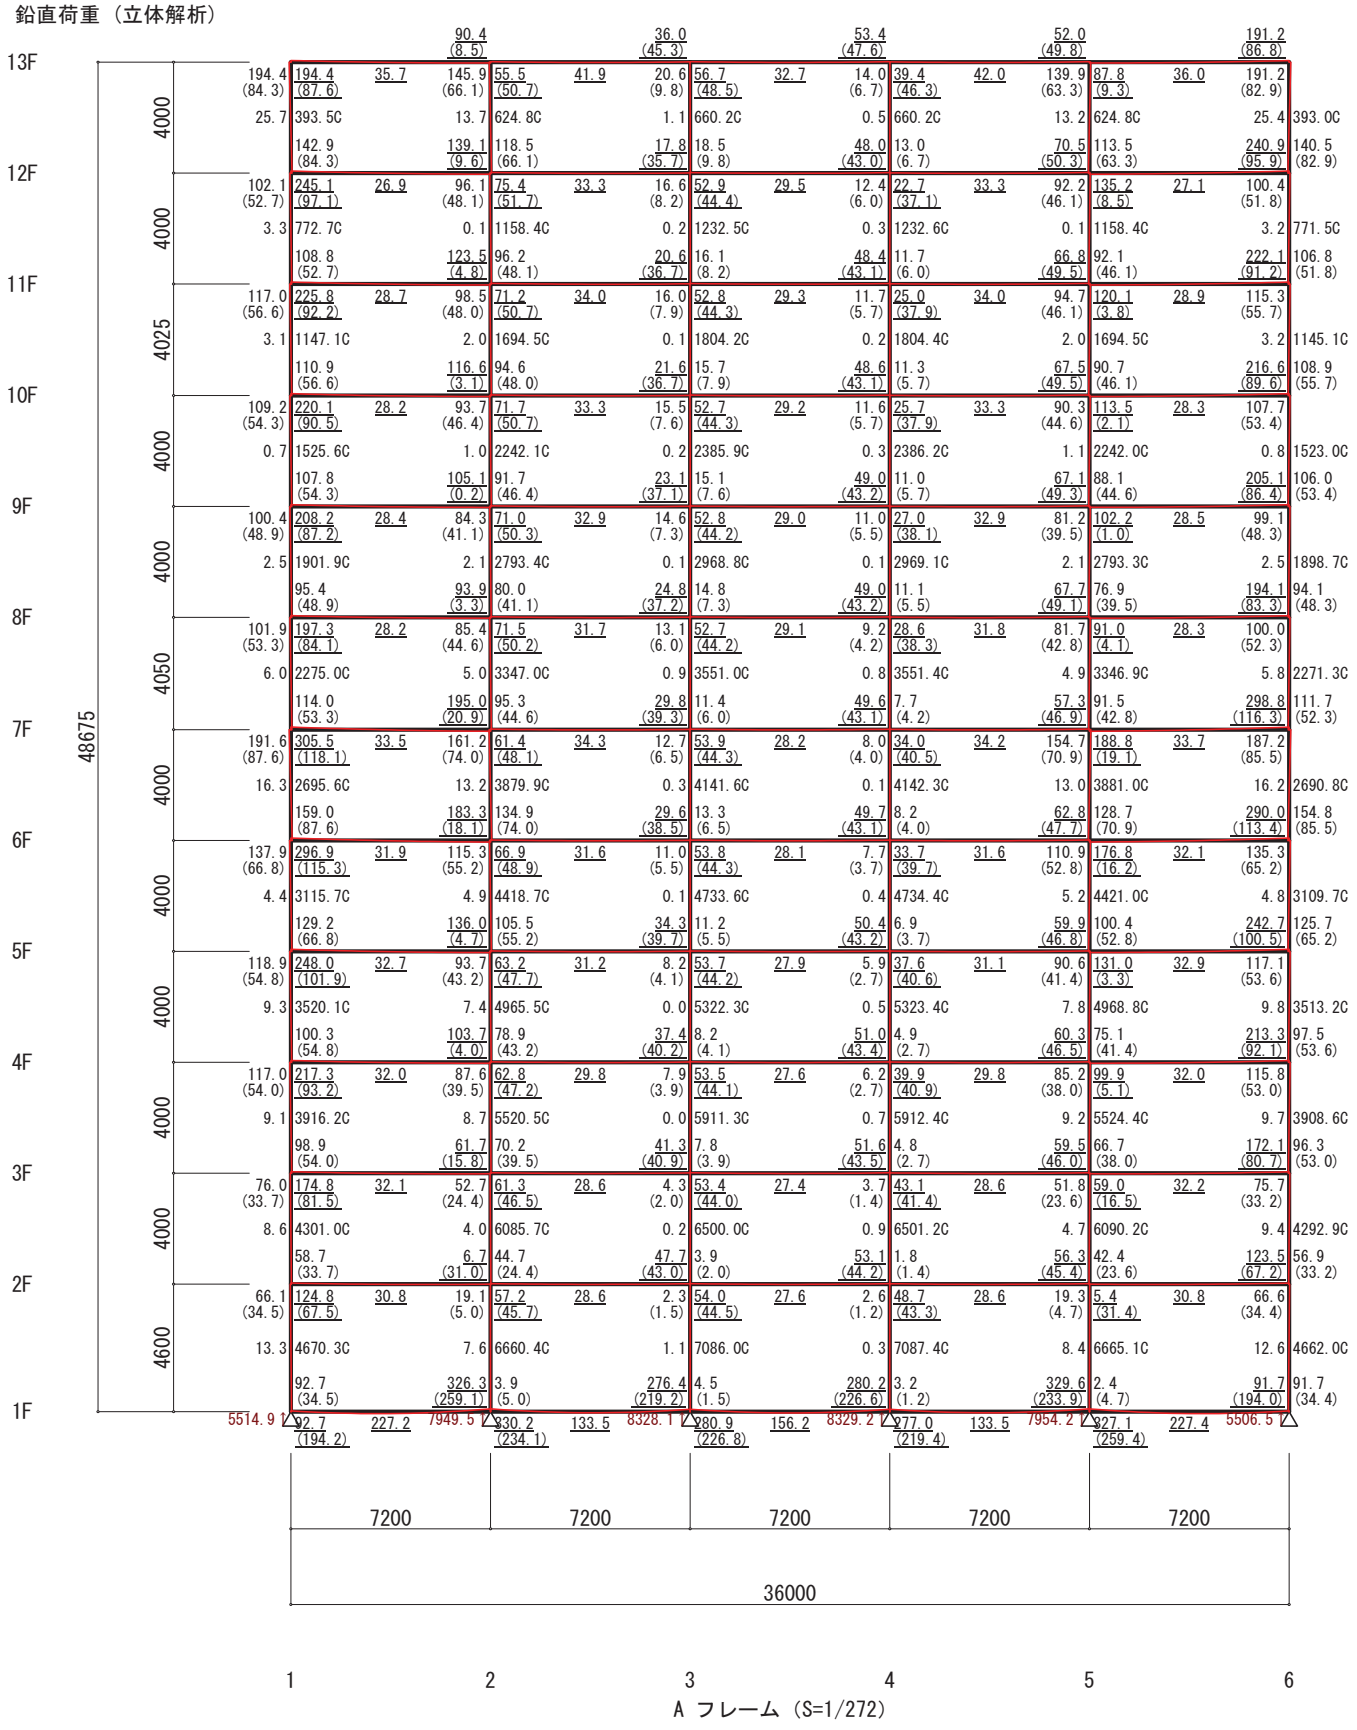
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）


鉛直荷重（立体解析）

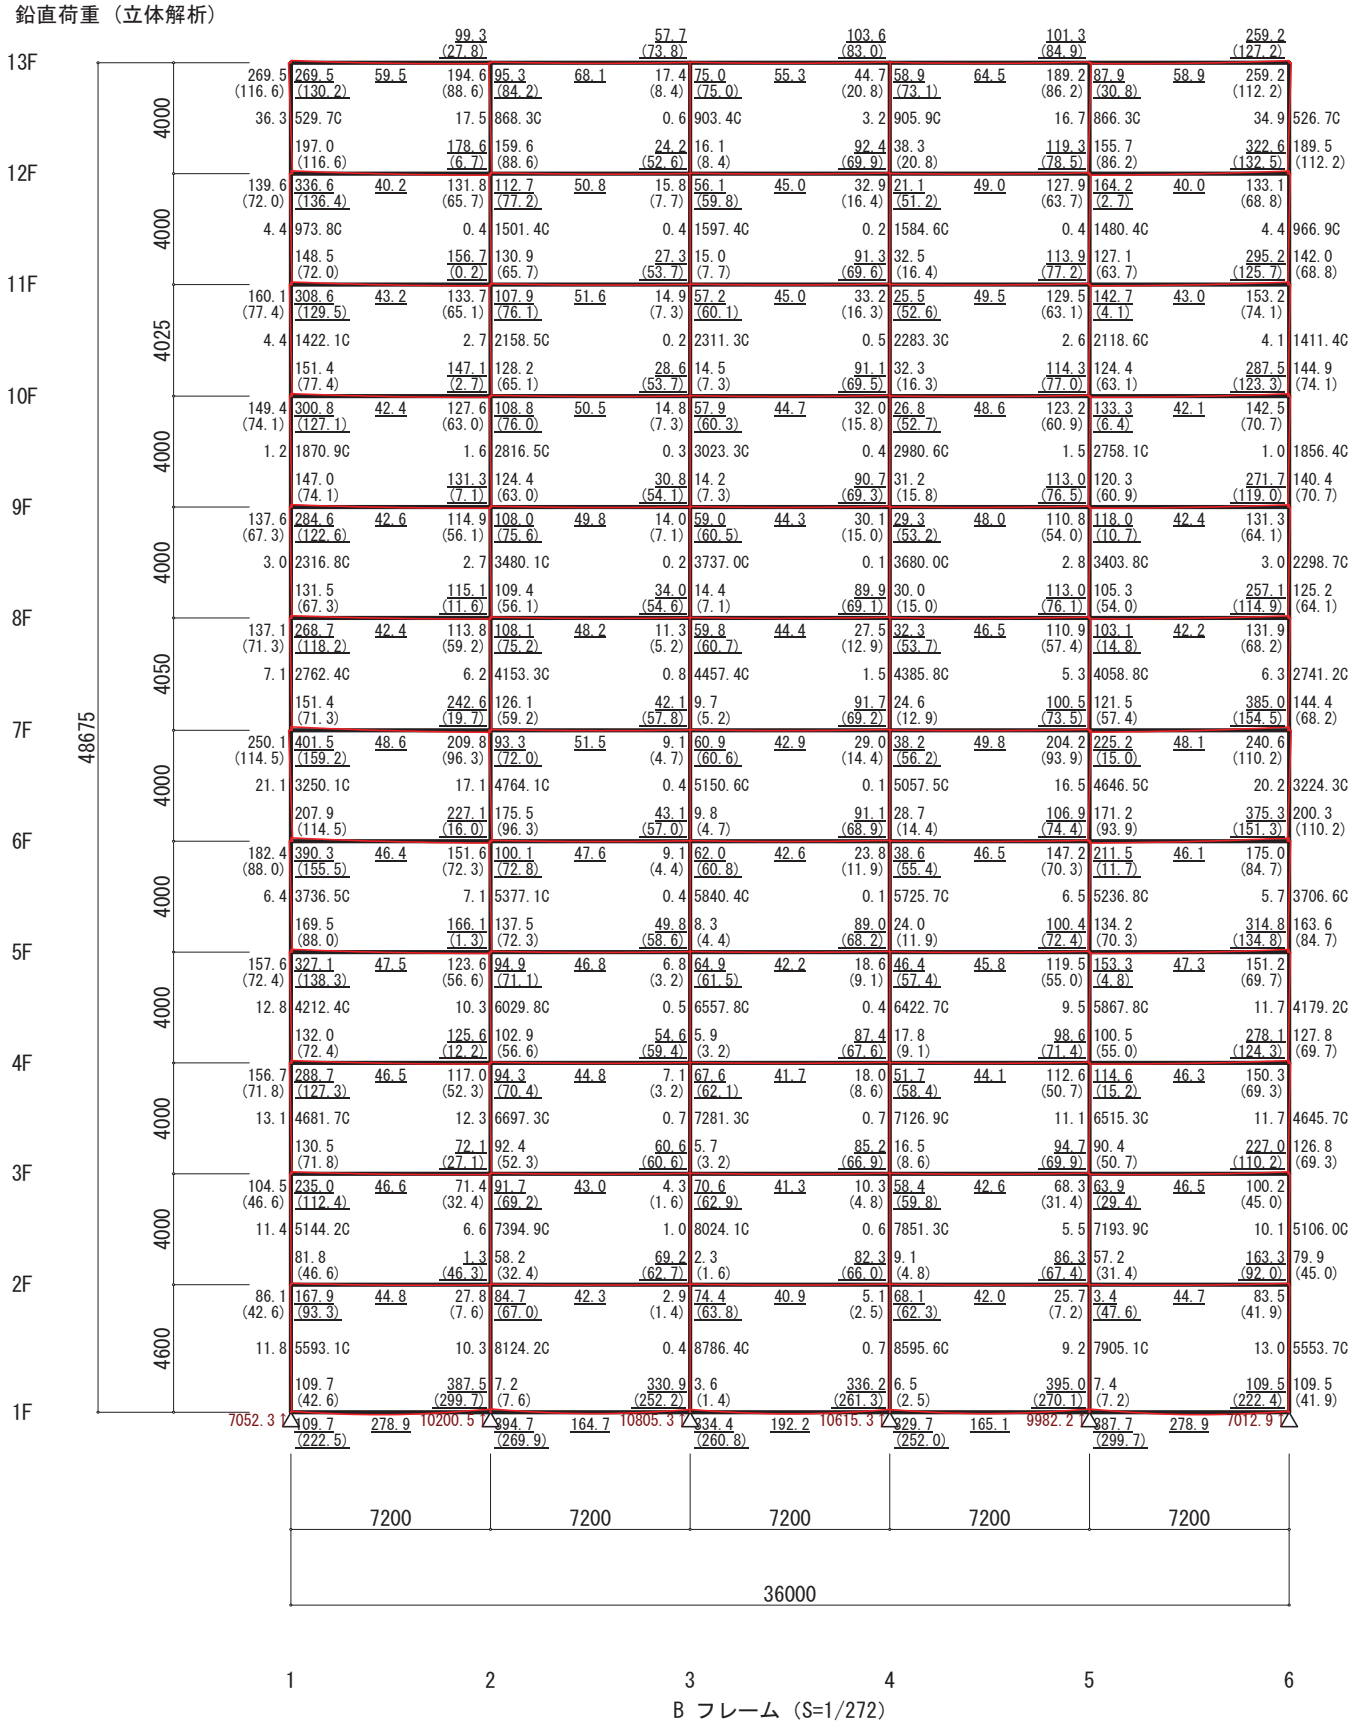
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）


鉛直荷重（立体解析）

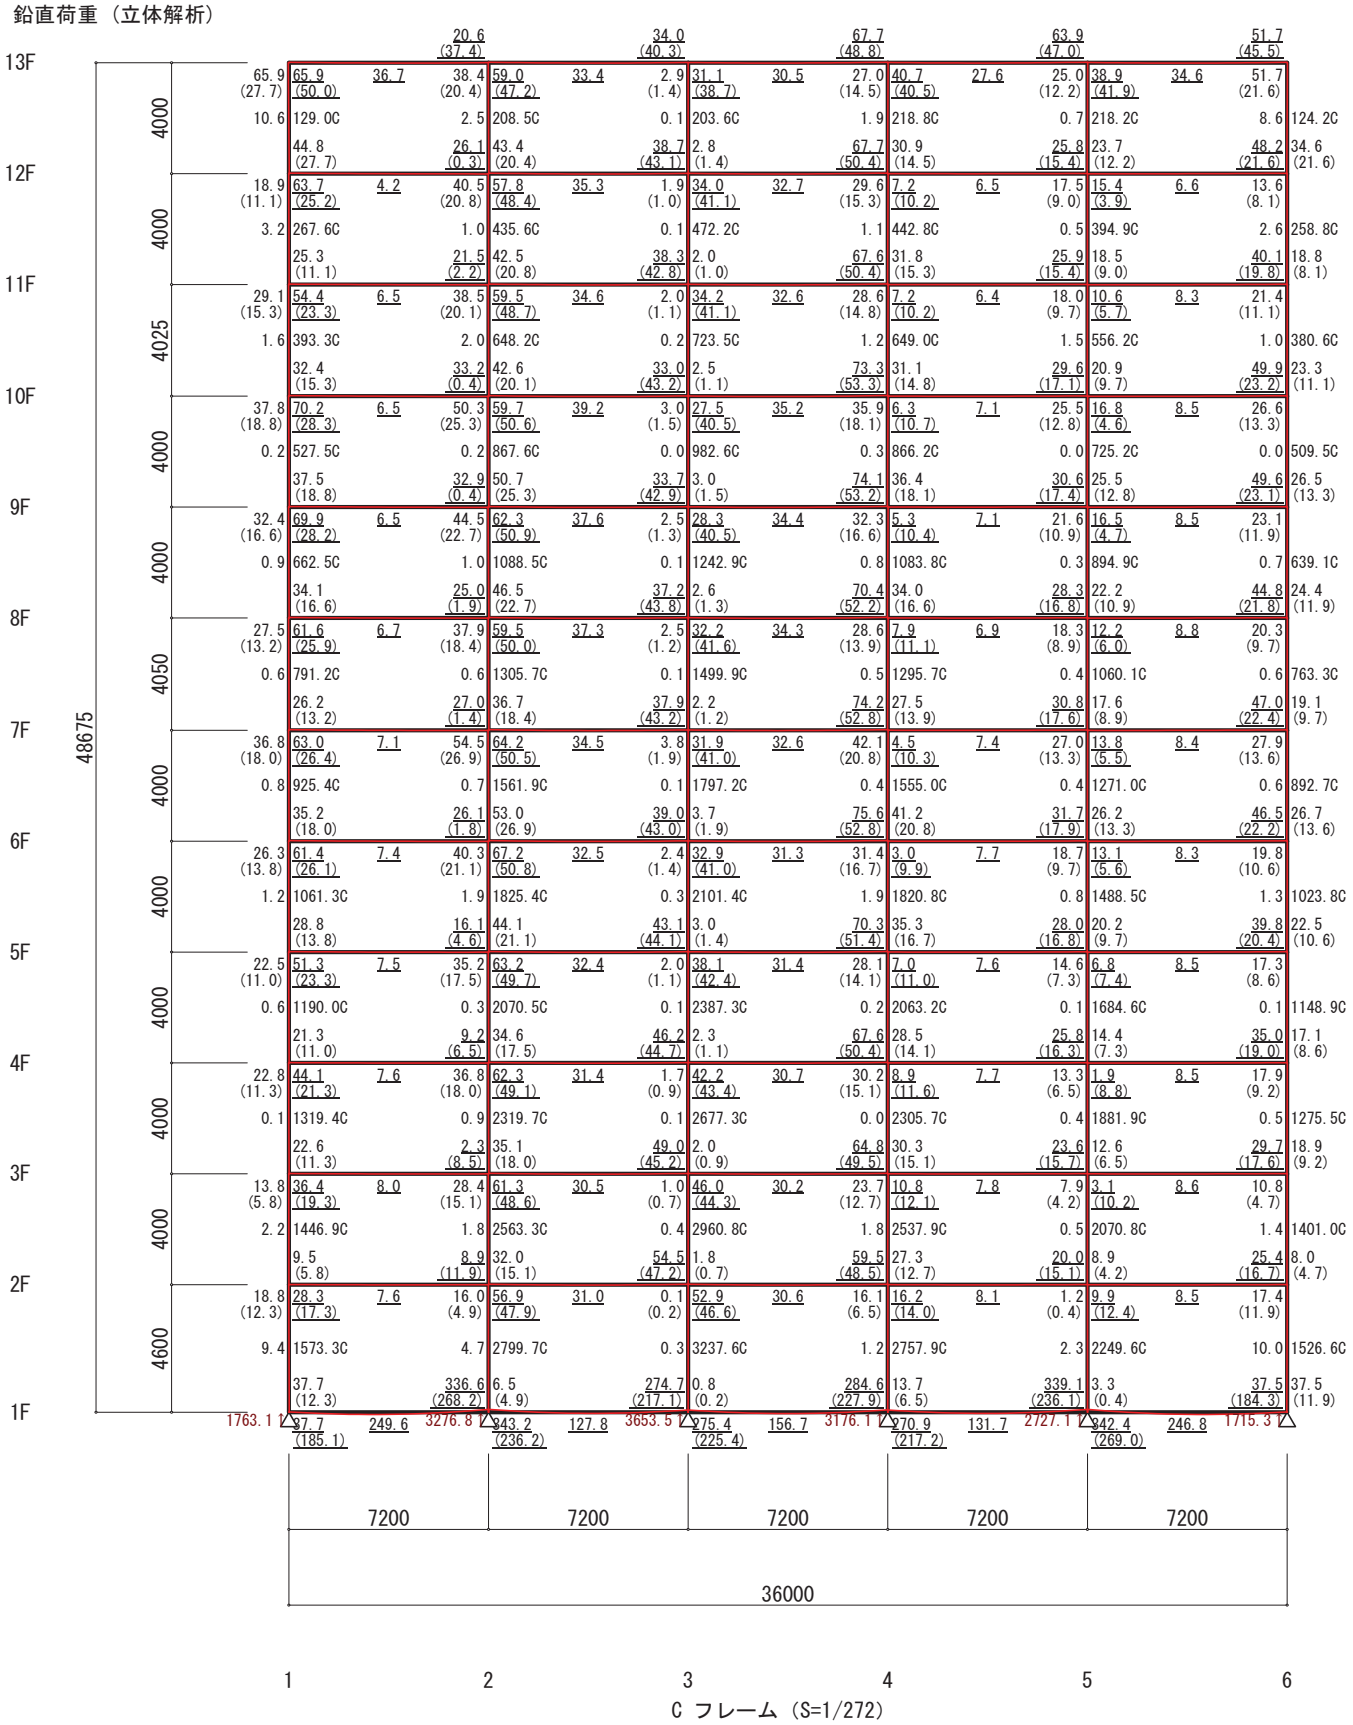
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
20.6 (37.4)
34.0 (40.3)
67.7 (48.8)
63.9 (47.0)
51.7 (45.5)
65.9 (27.7)
10.6
44.8 (27.7)
18.9 (11.1)
3.2
25.3 (11.1)
29.1 (15.3)
1.6
32.4 (15.3)
37.8 (18.8)
0.2
37.5 (18.8)
32.4 (16.6)
0.9
34.1 (16.6)
27.5 (13.2)
0.6
26.2 (13.2)
36.8 (18.0)
0.8
35.2 (18.0)
26.3 (13.8)
1.2
28.8 (13.8)
22.5 (11.0)
0.6
21.3 (11.0)
22.8 (11.3)
0.1
22.6 (11.3)
13.8 (5.8)
2.2
9.5 (5.8)
18.8 (12.3)
9.4
37.7 (12.3)
1763.1
37.7 (185.1)
249.6
3276.8
343.2 (236.2)
127.8
3653.5
275.4 (225.4)
156.7
3176.1
270.9 (217.2)
131.7
2727.1
342.4 (269.0)
246.8
1715.3
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

鉛直荷重（立体解析）

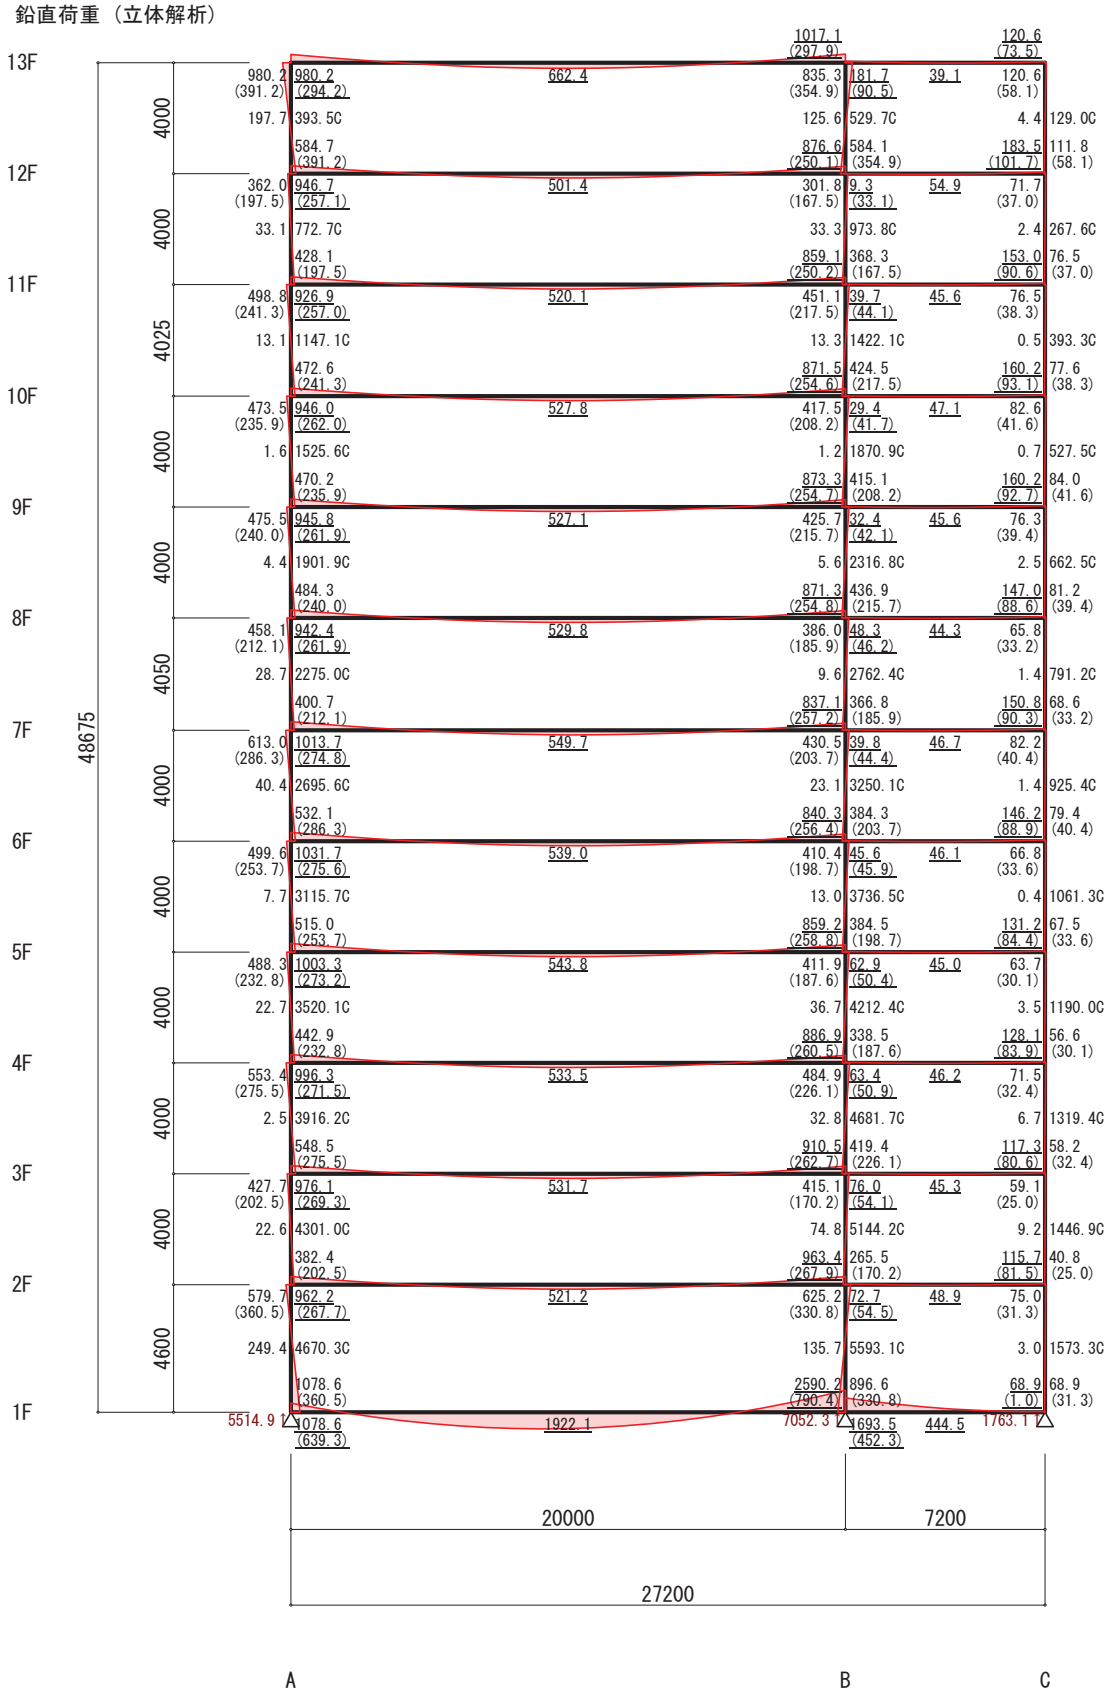

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C
1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

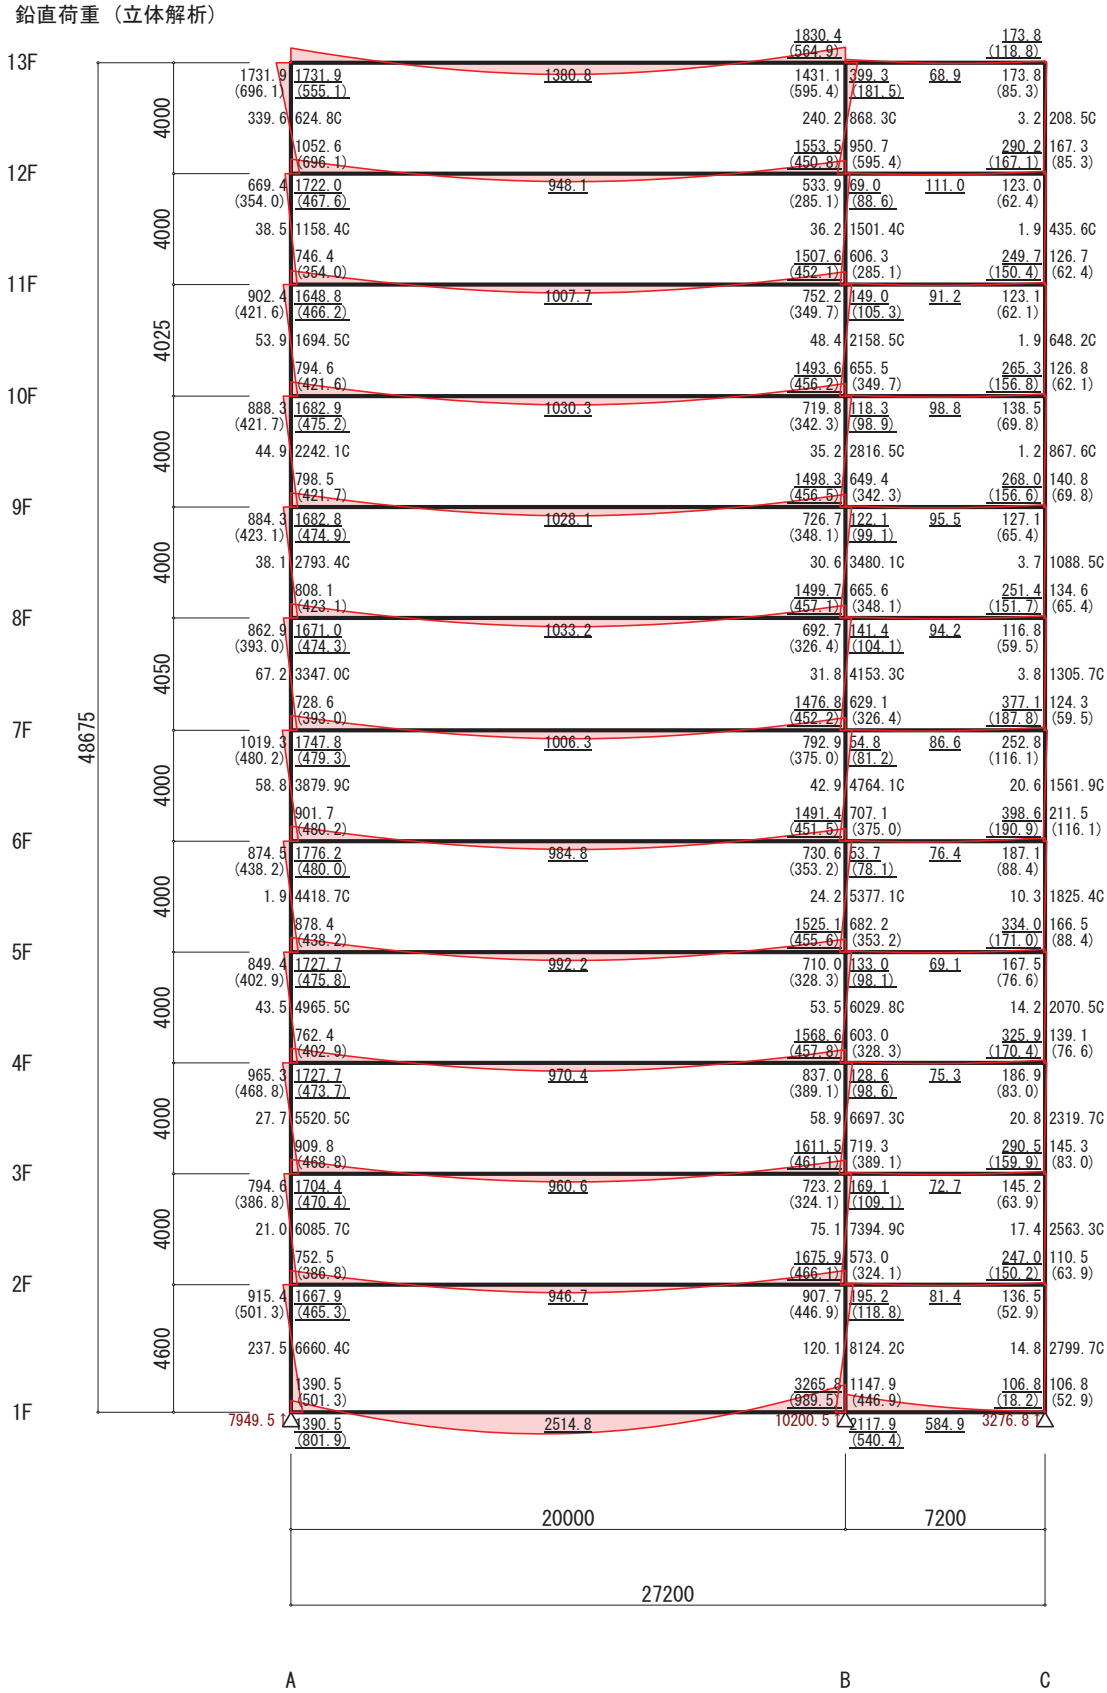


2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

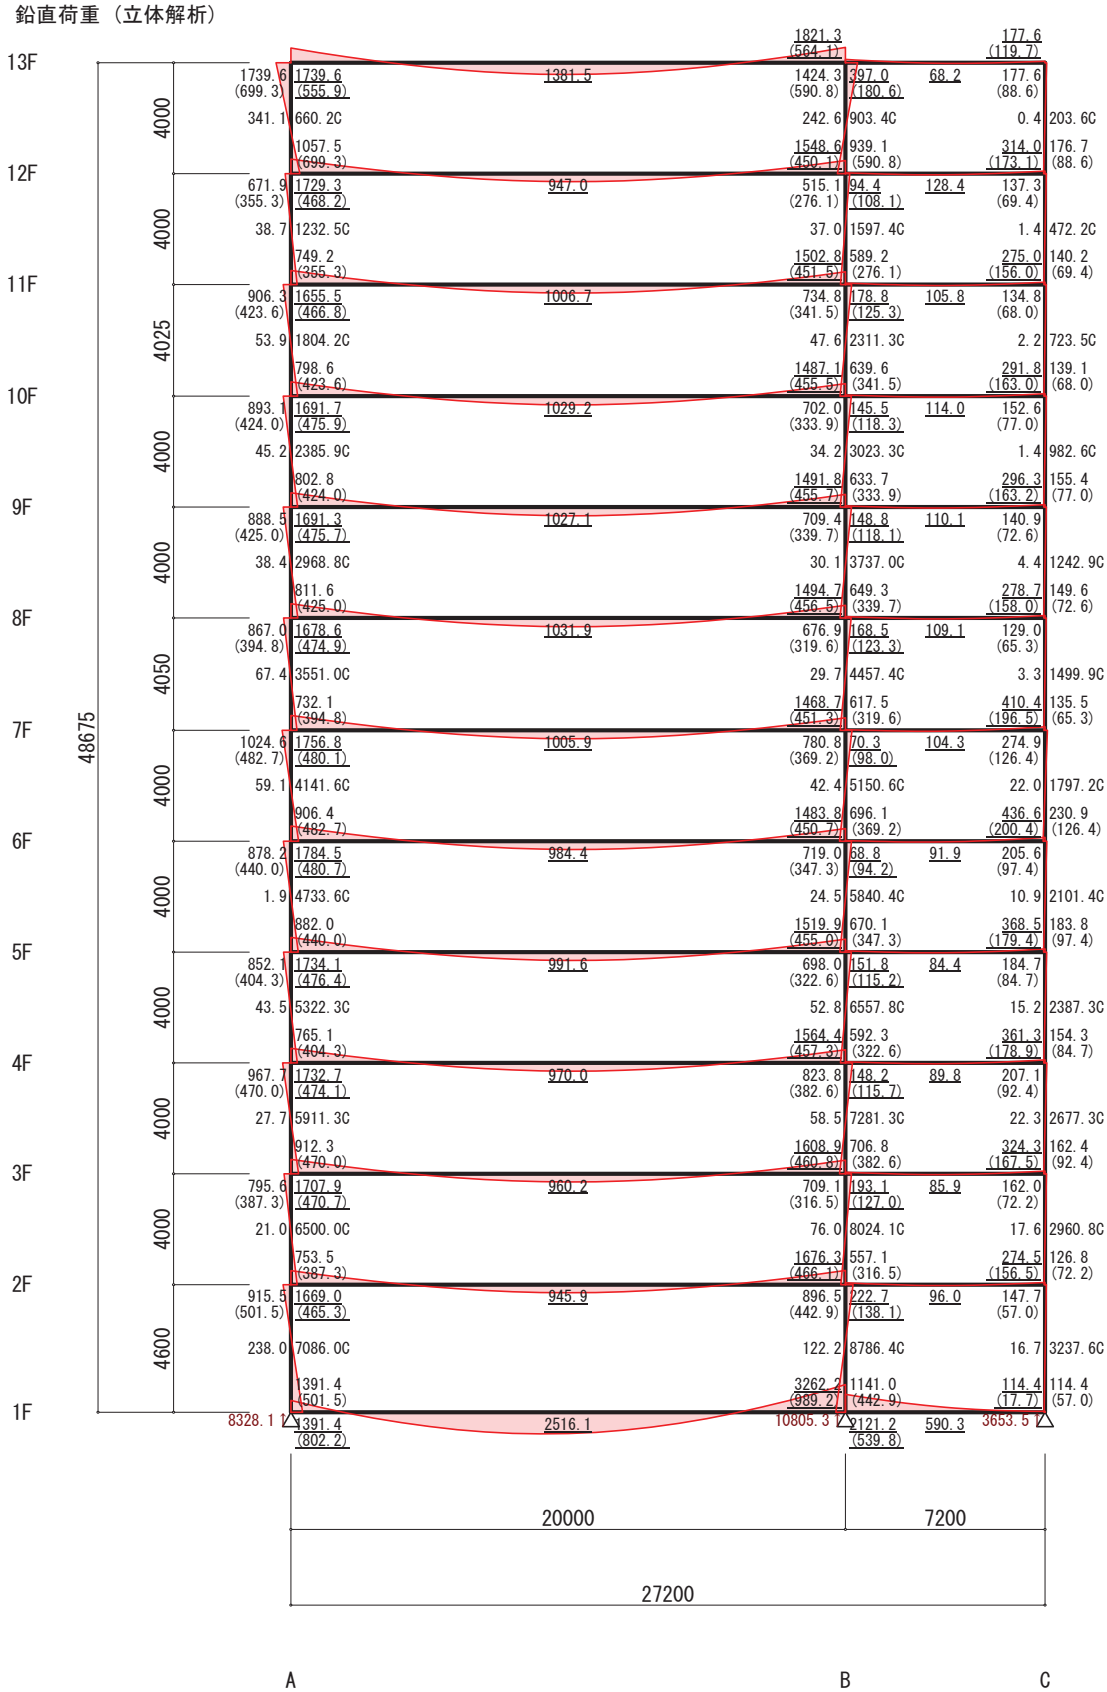


3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

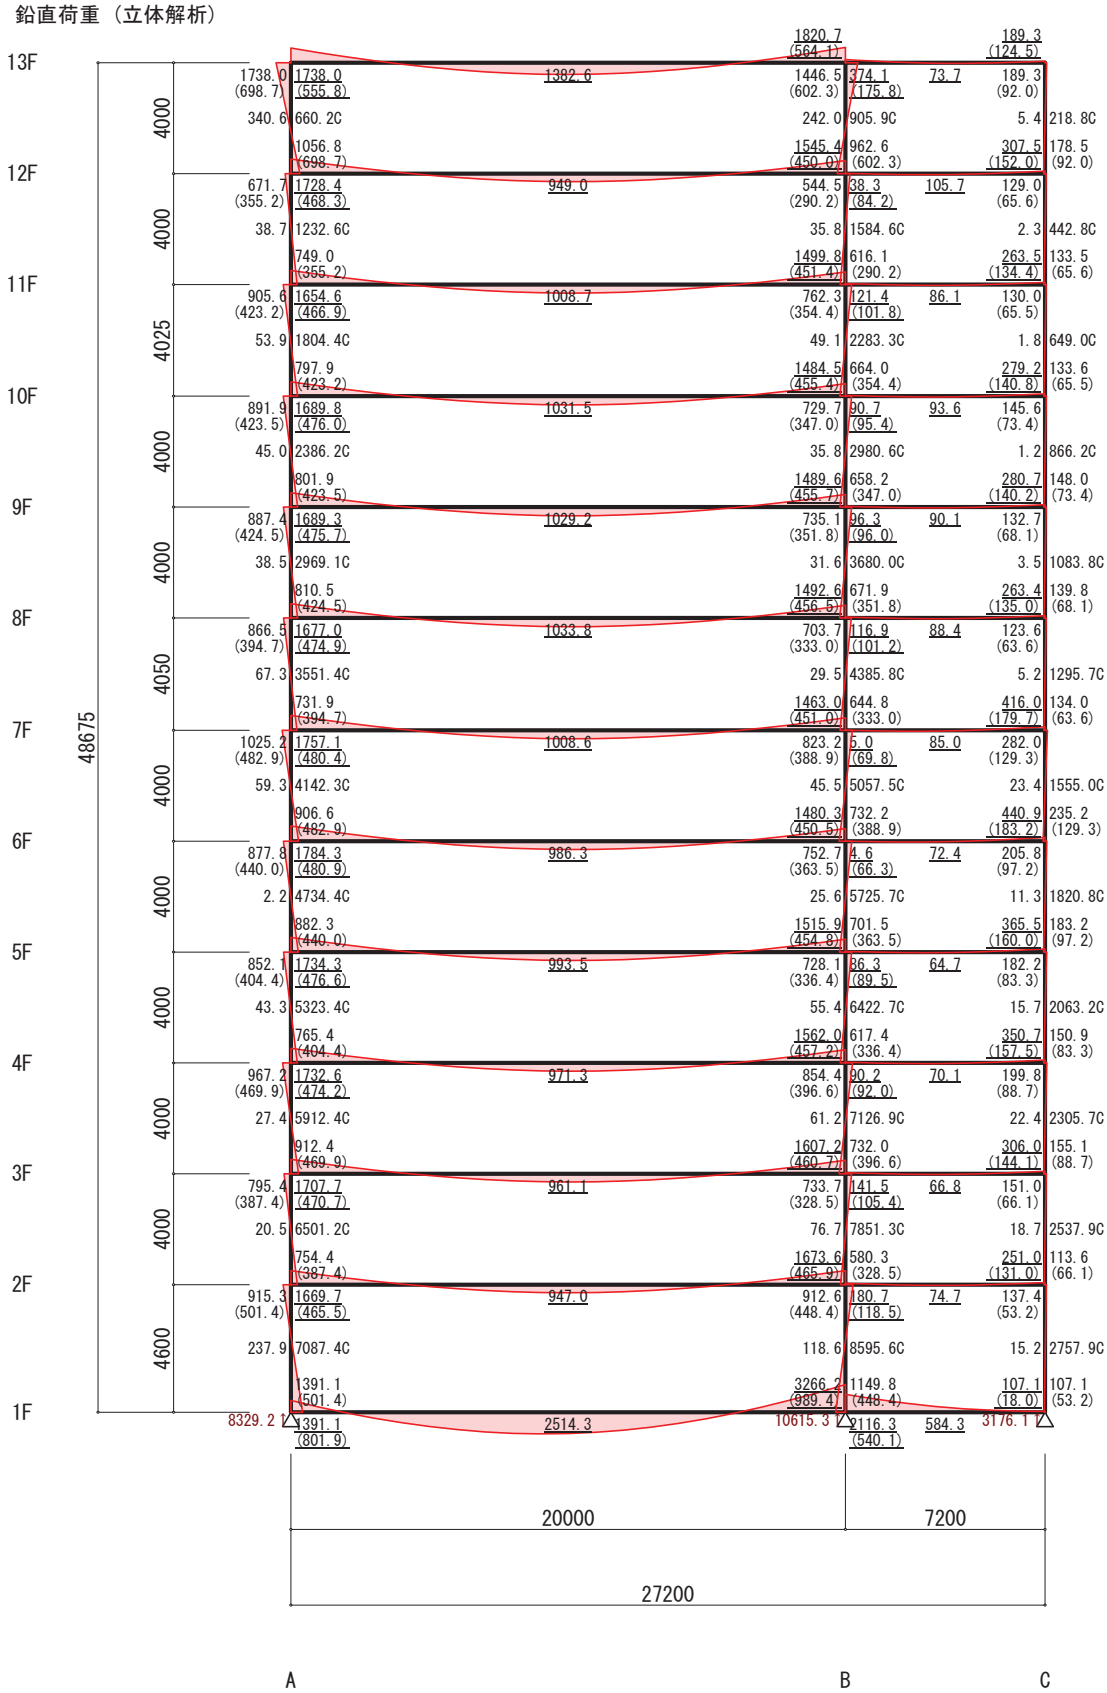


4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

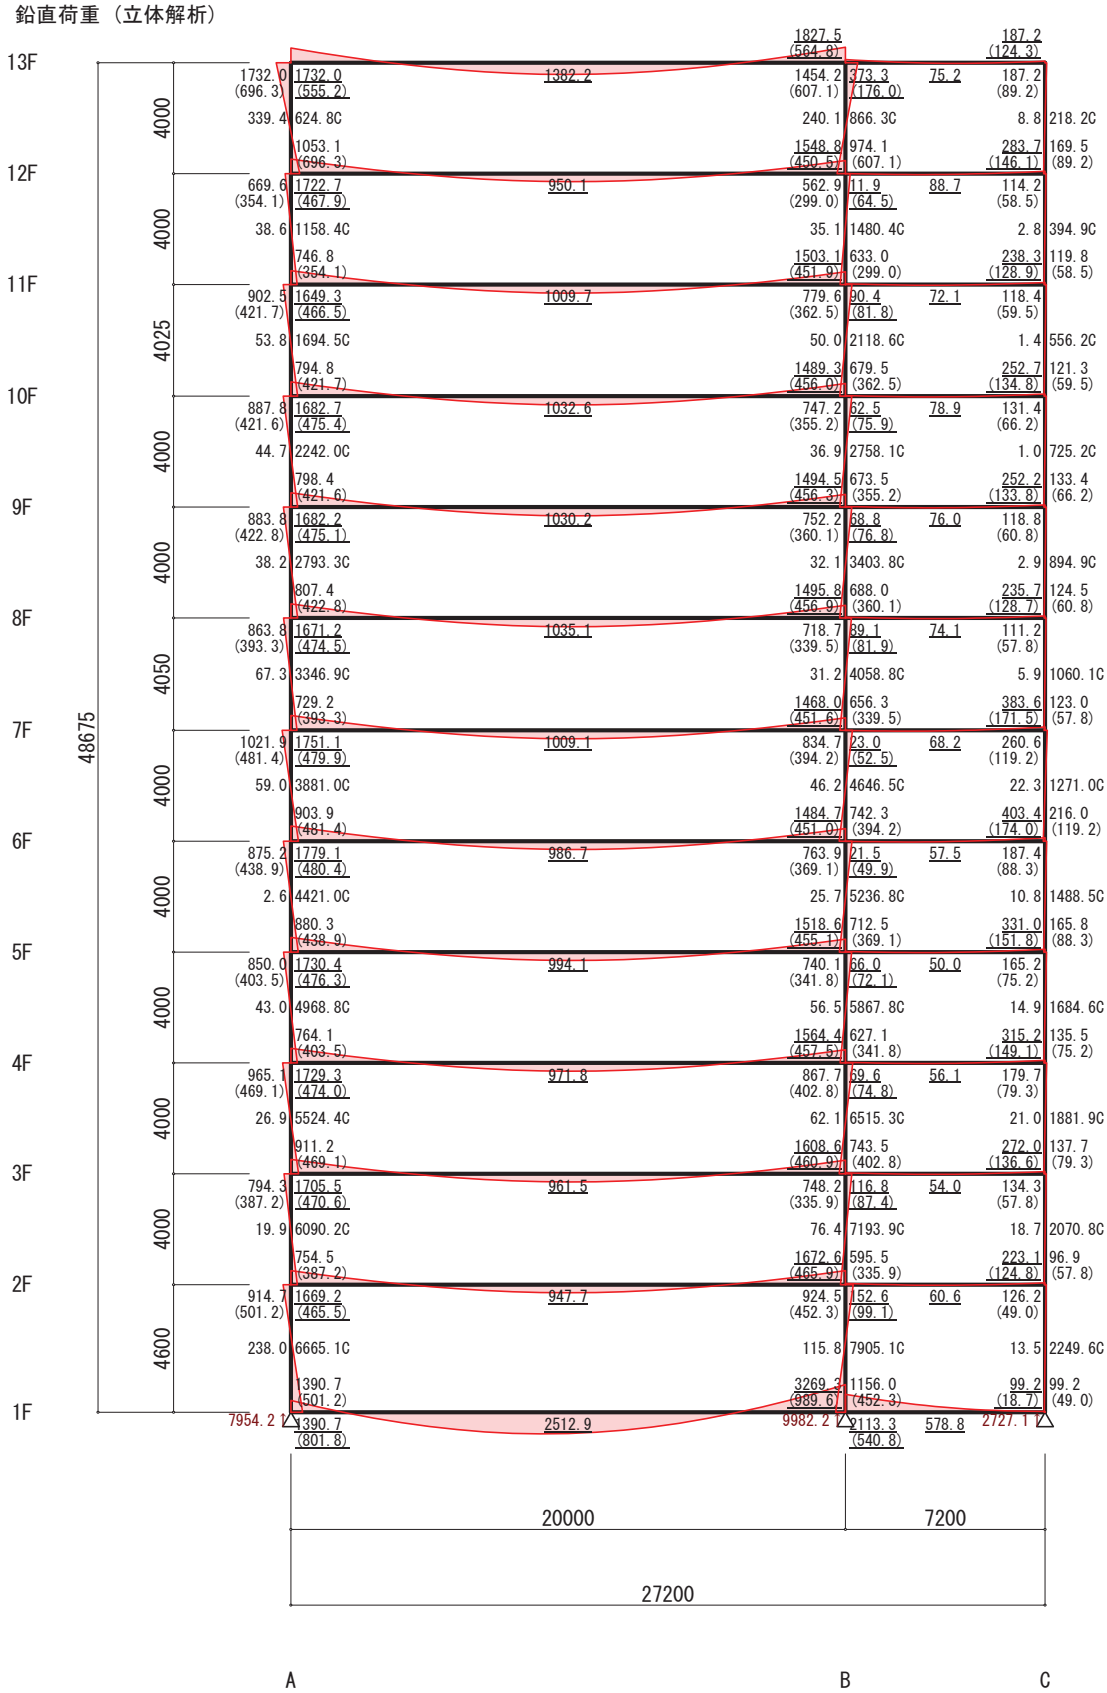


5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

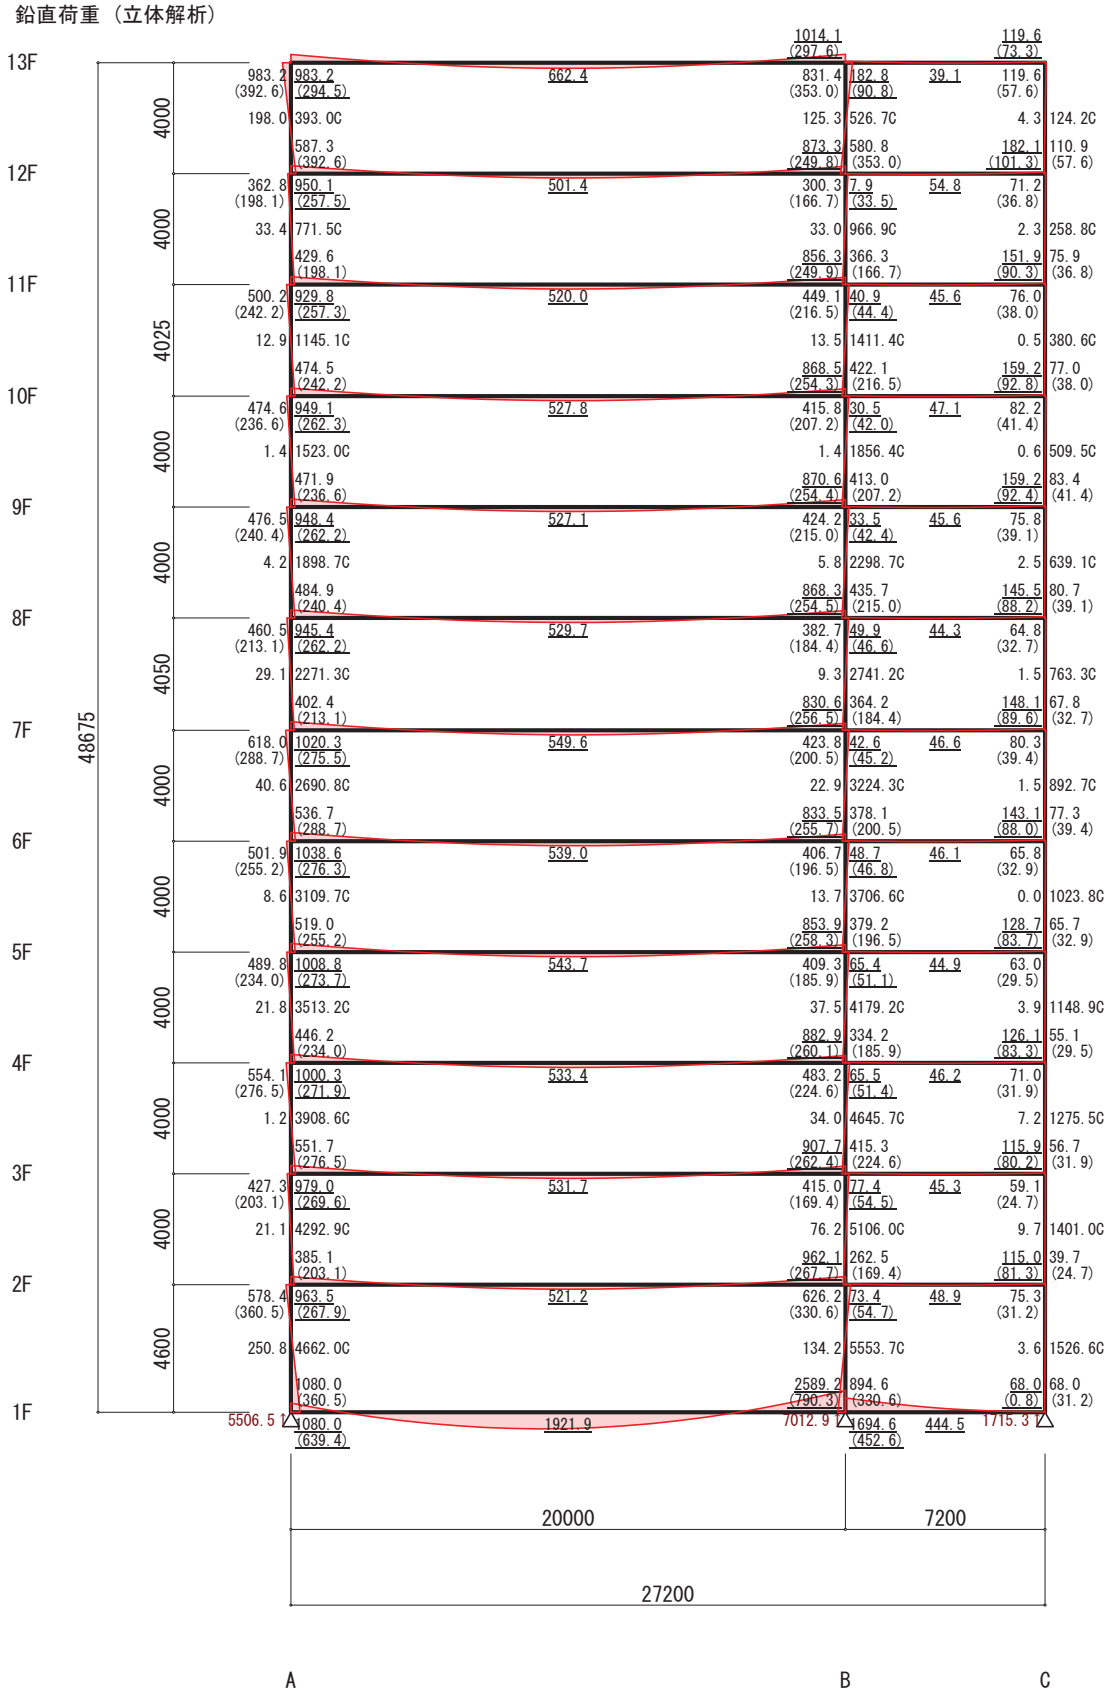


6 フレーム（S=1/272）


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

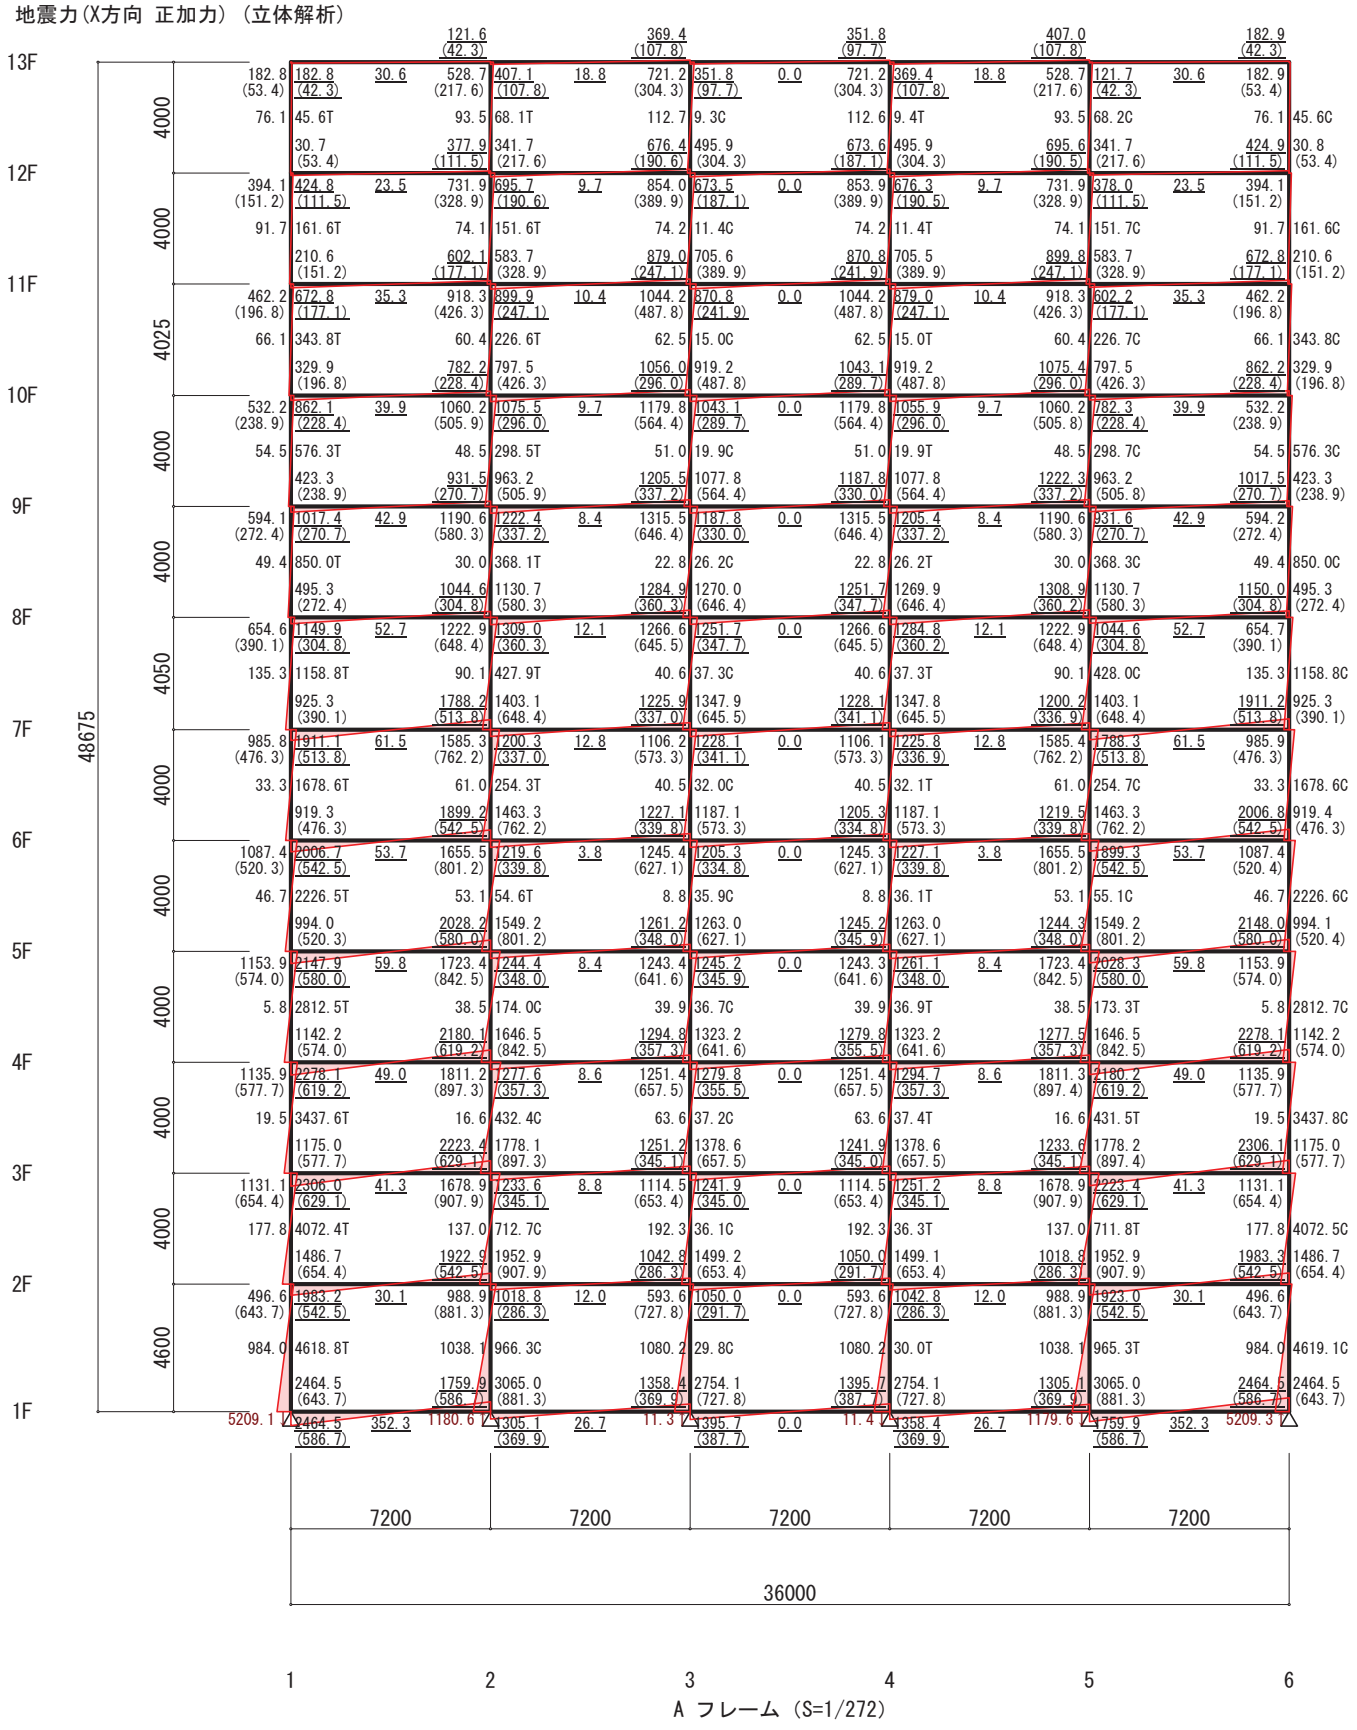


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

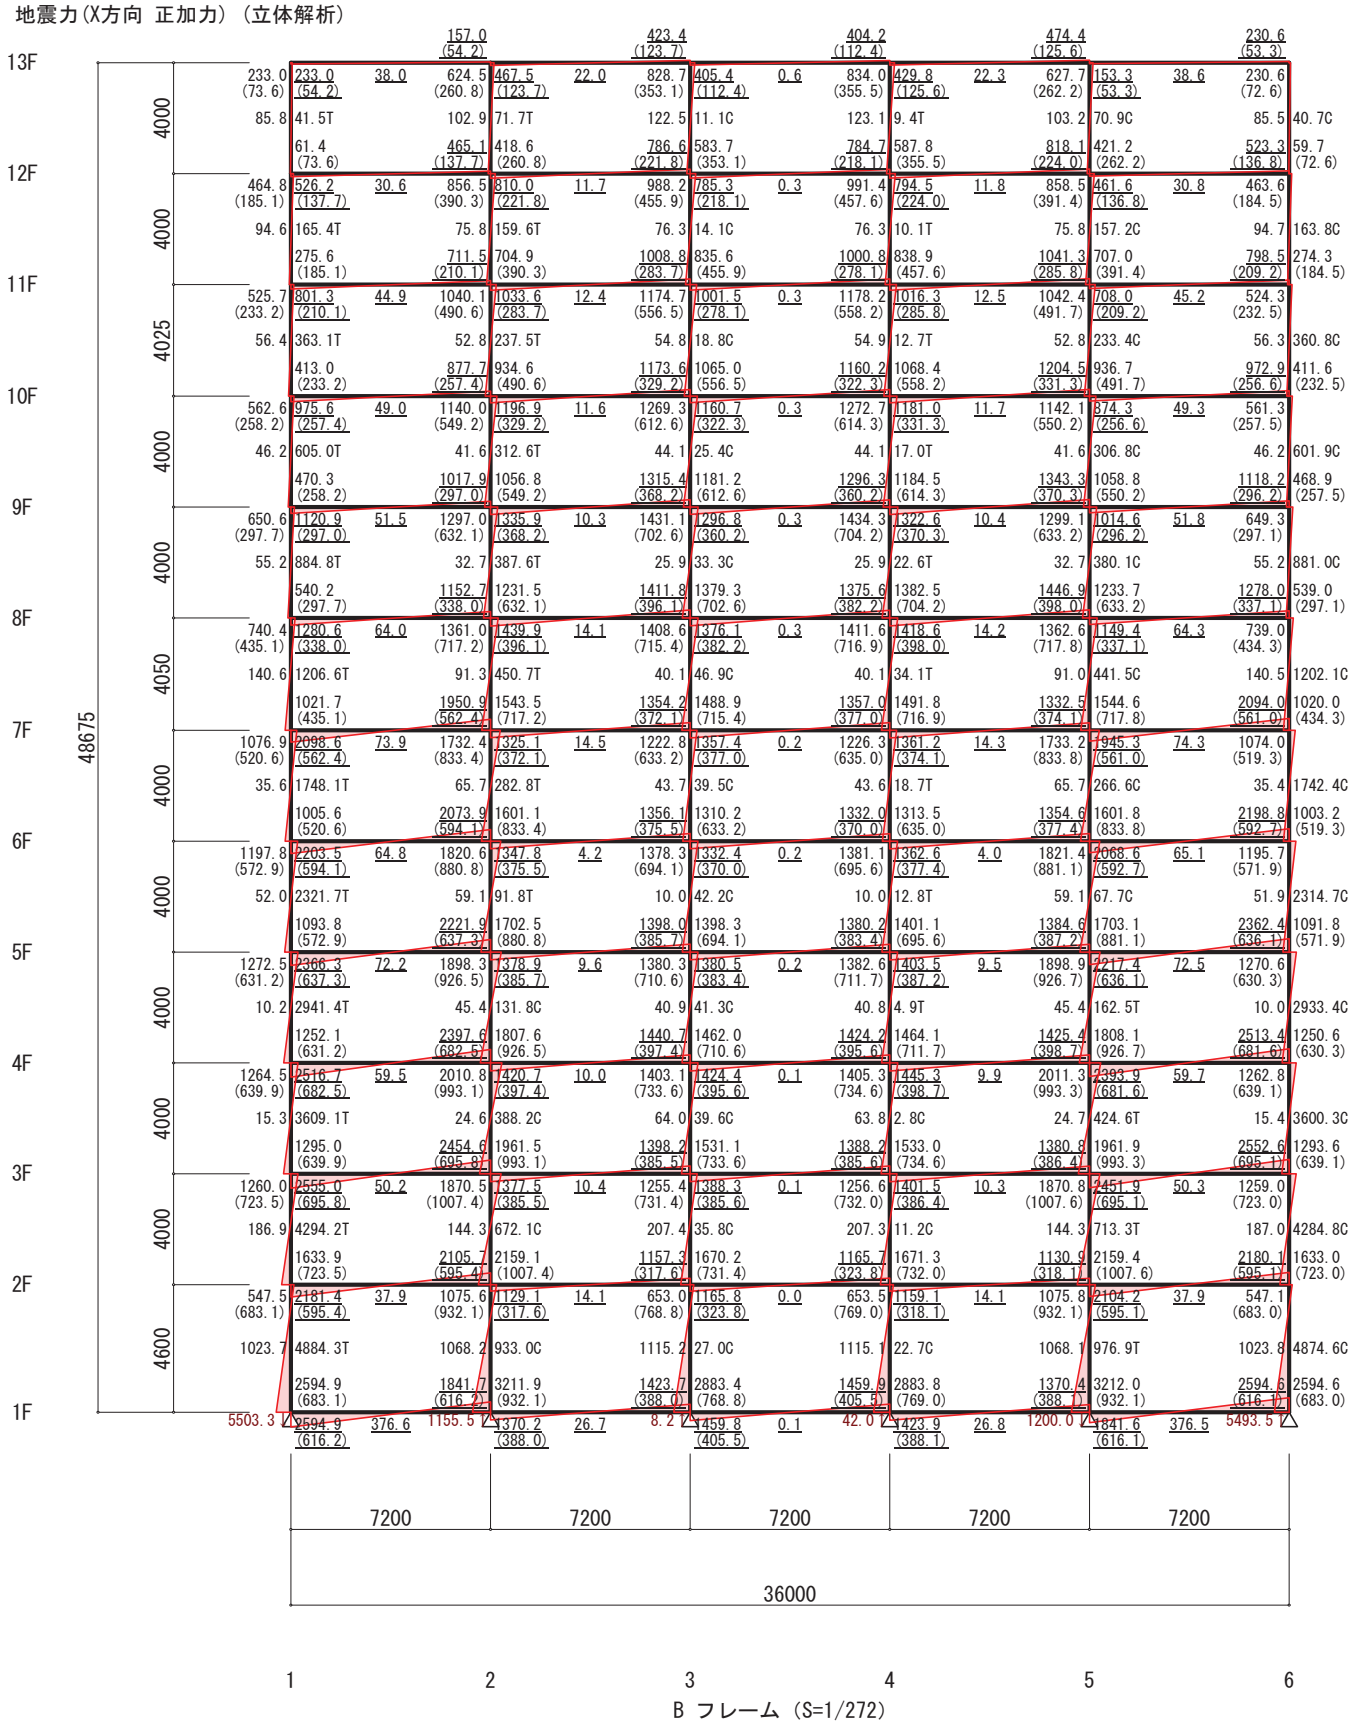


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

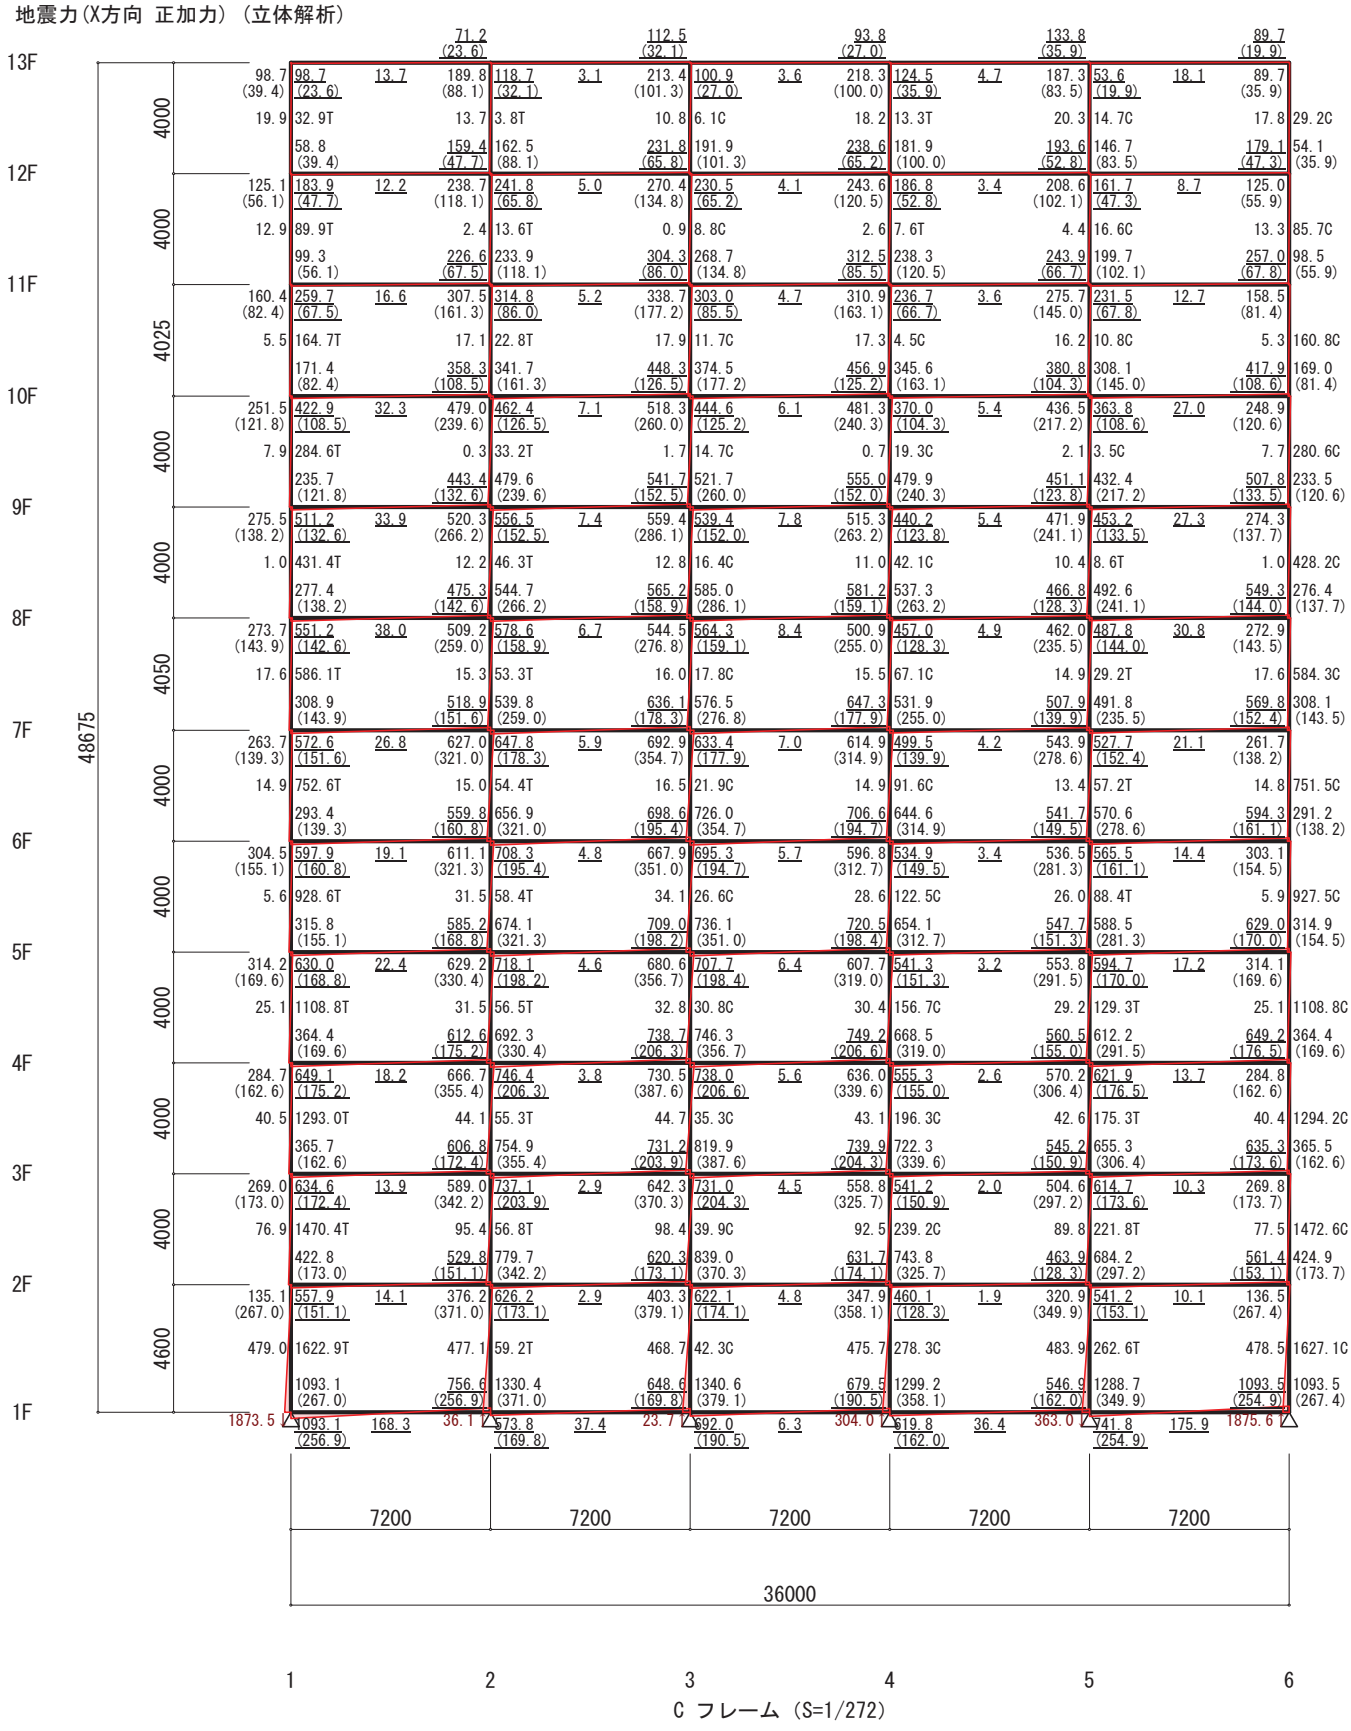


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

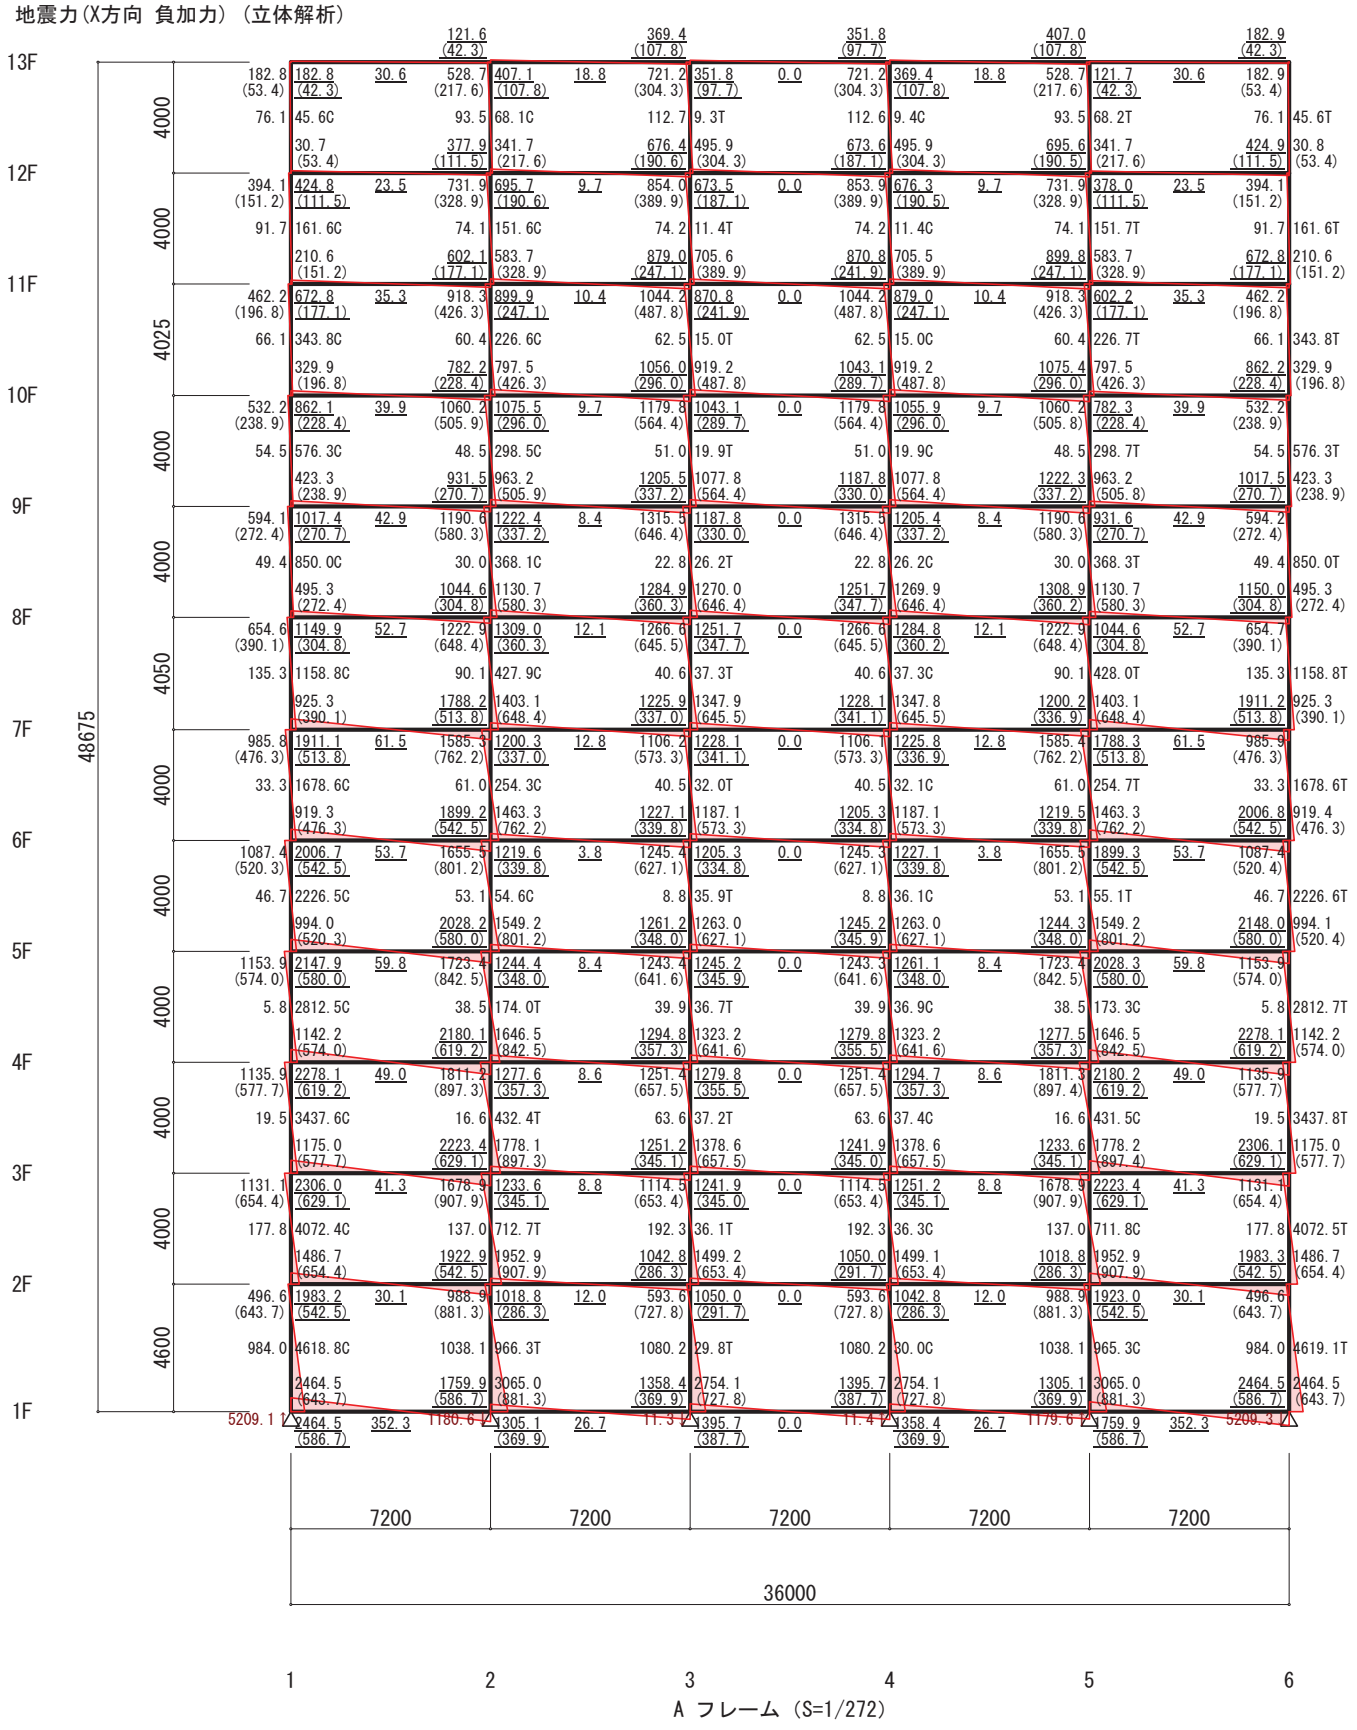


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

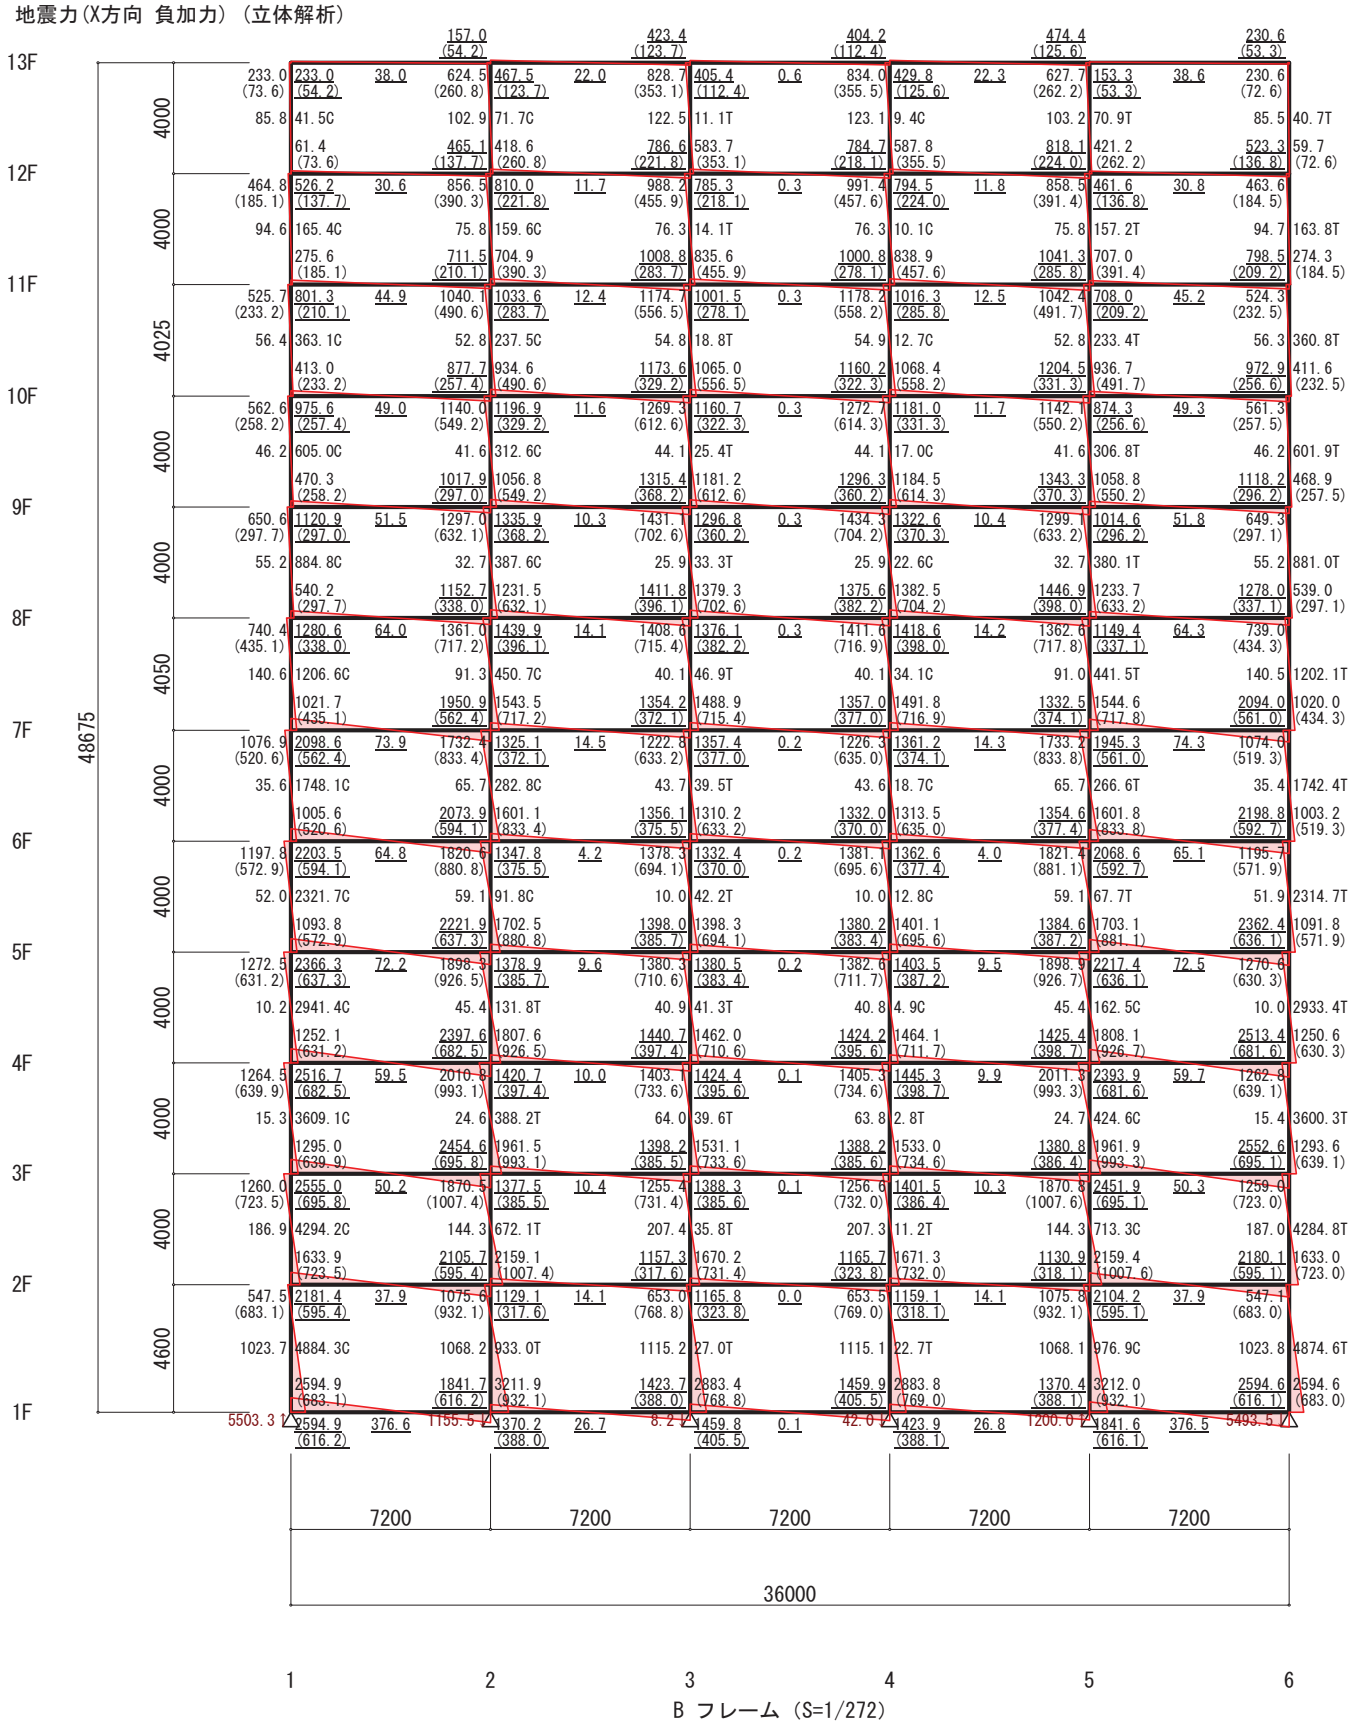


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

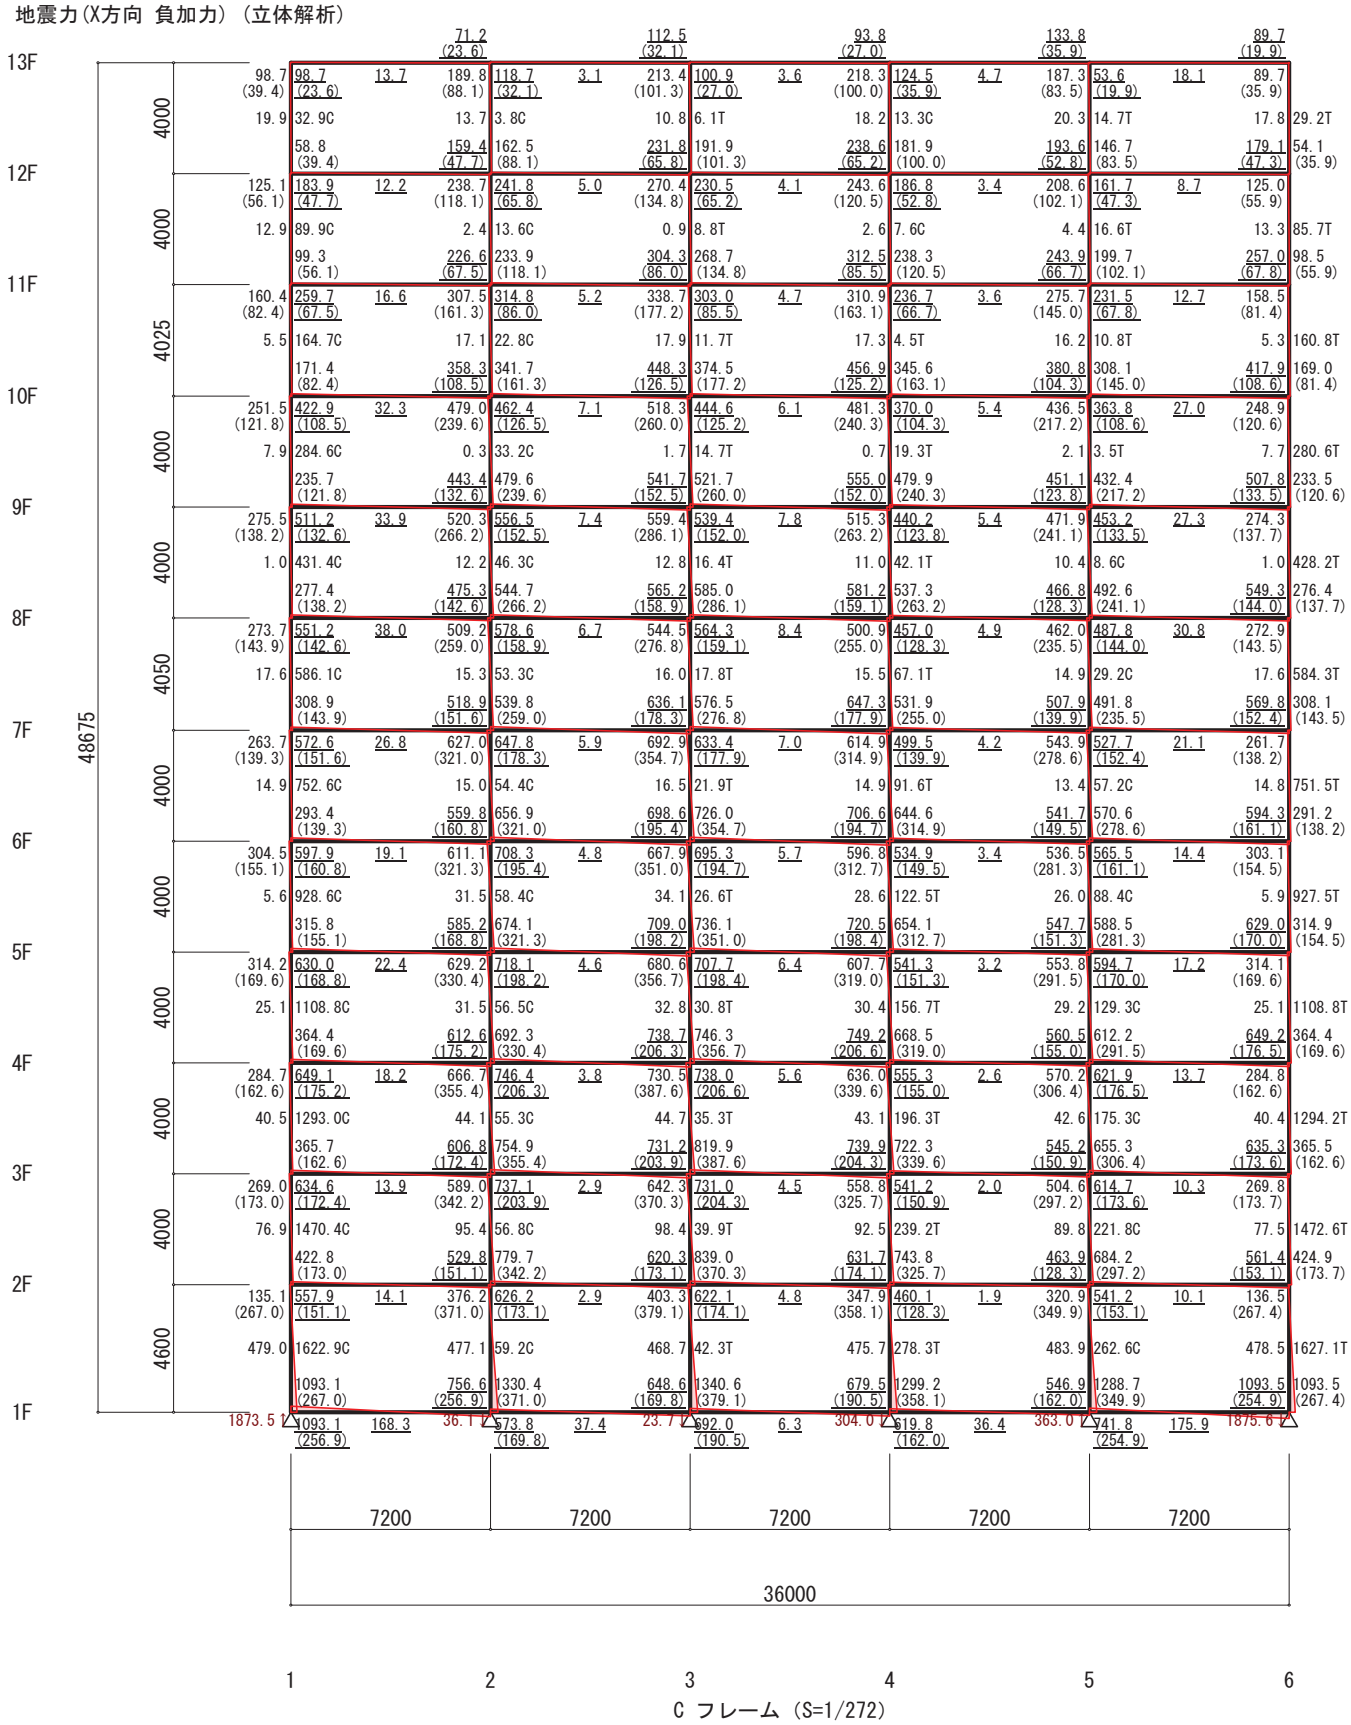

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

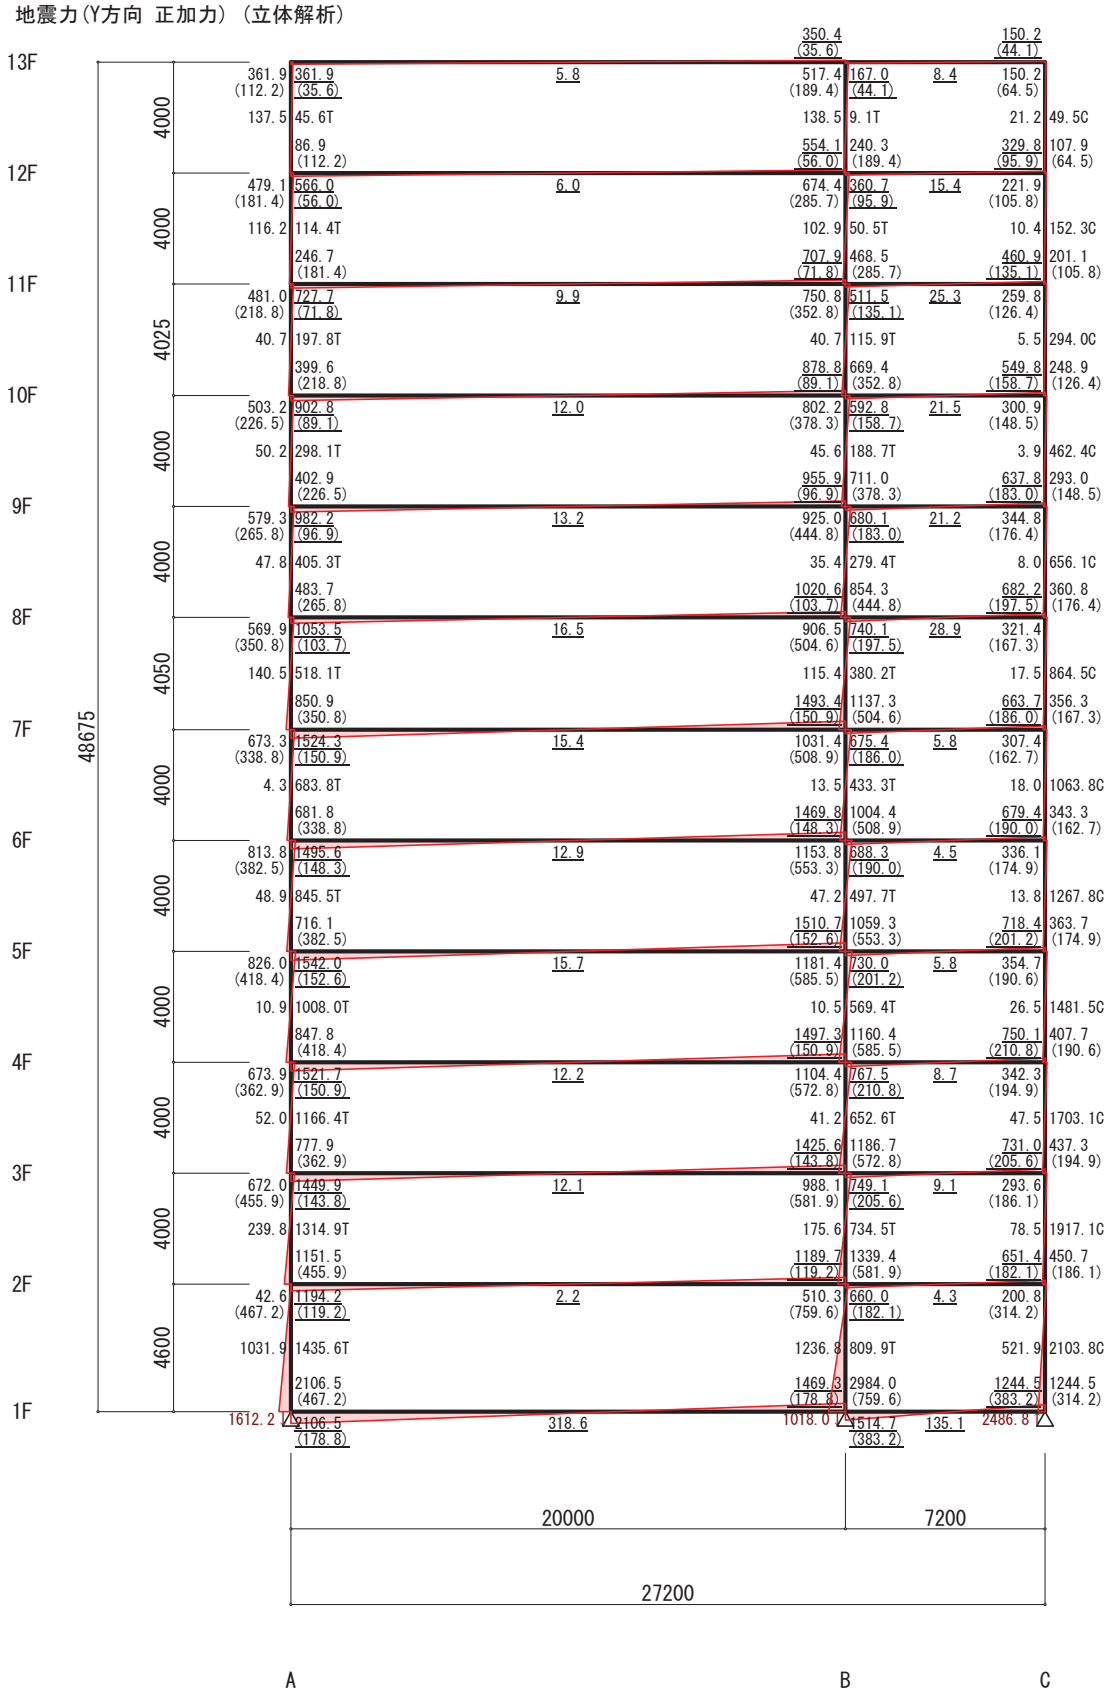


地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

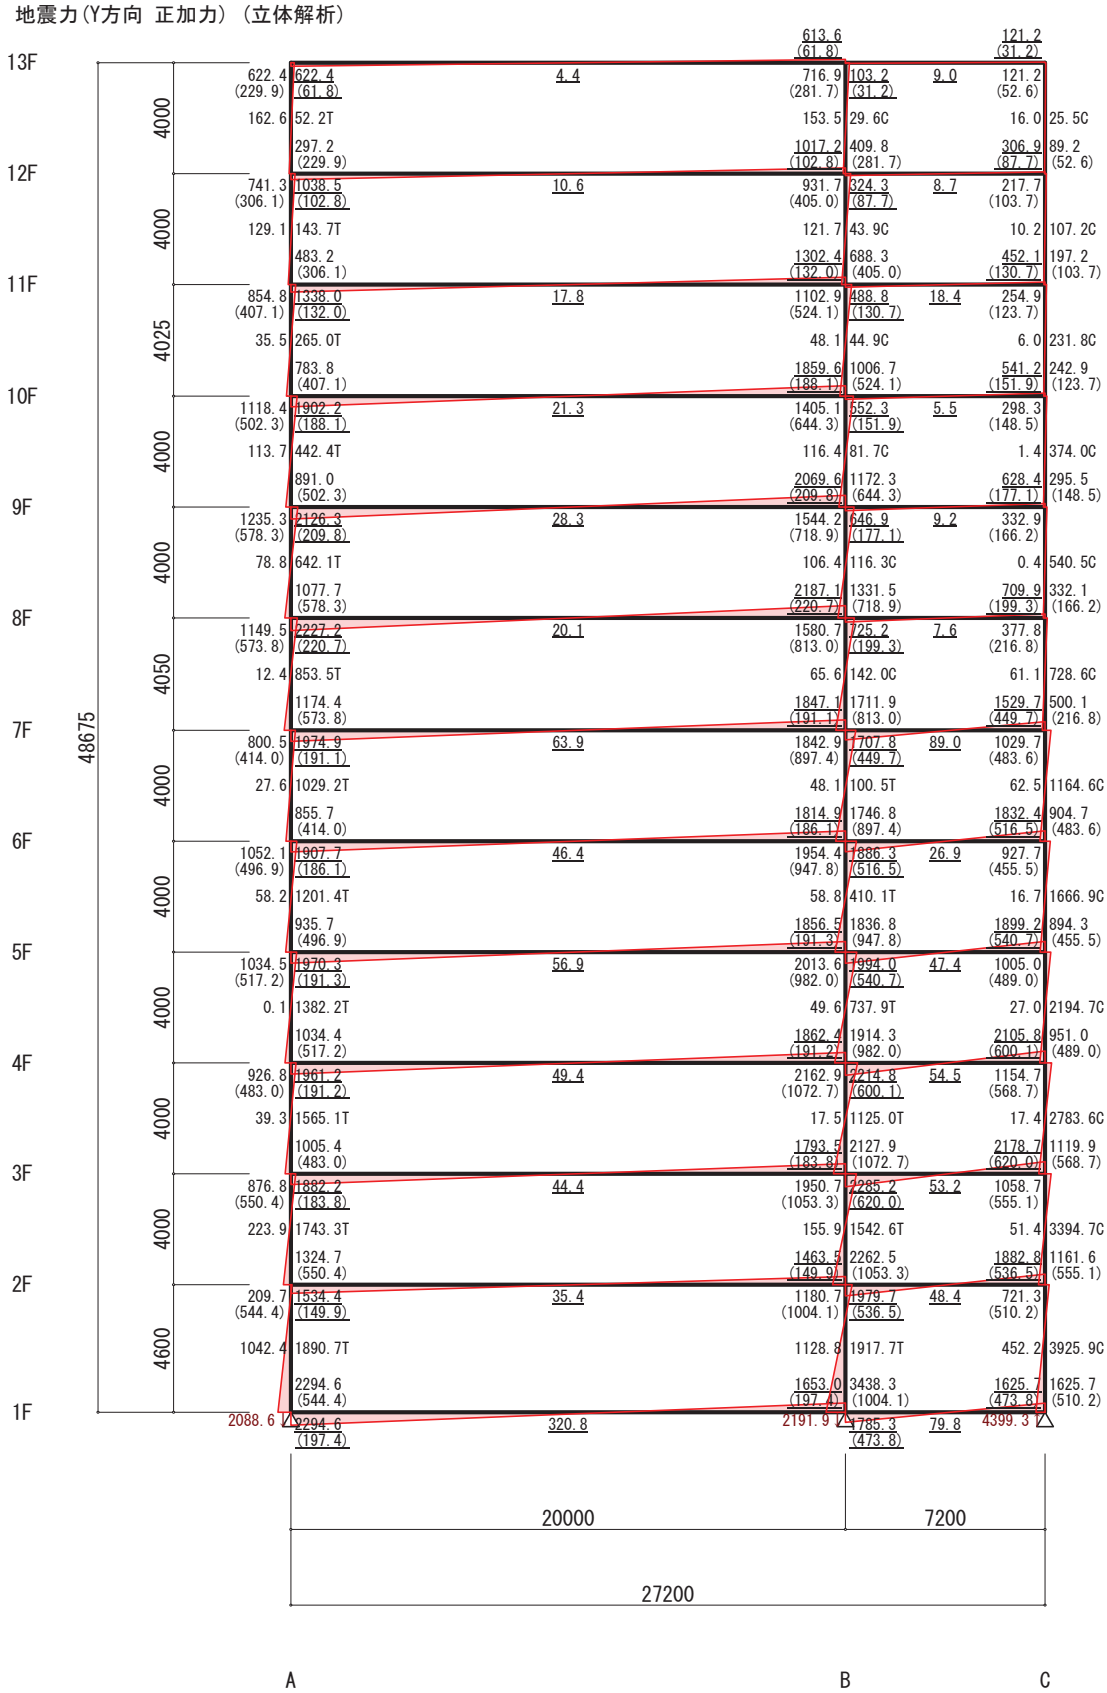


2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

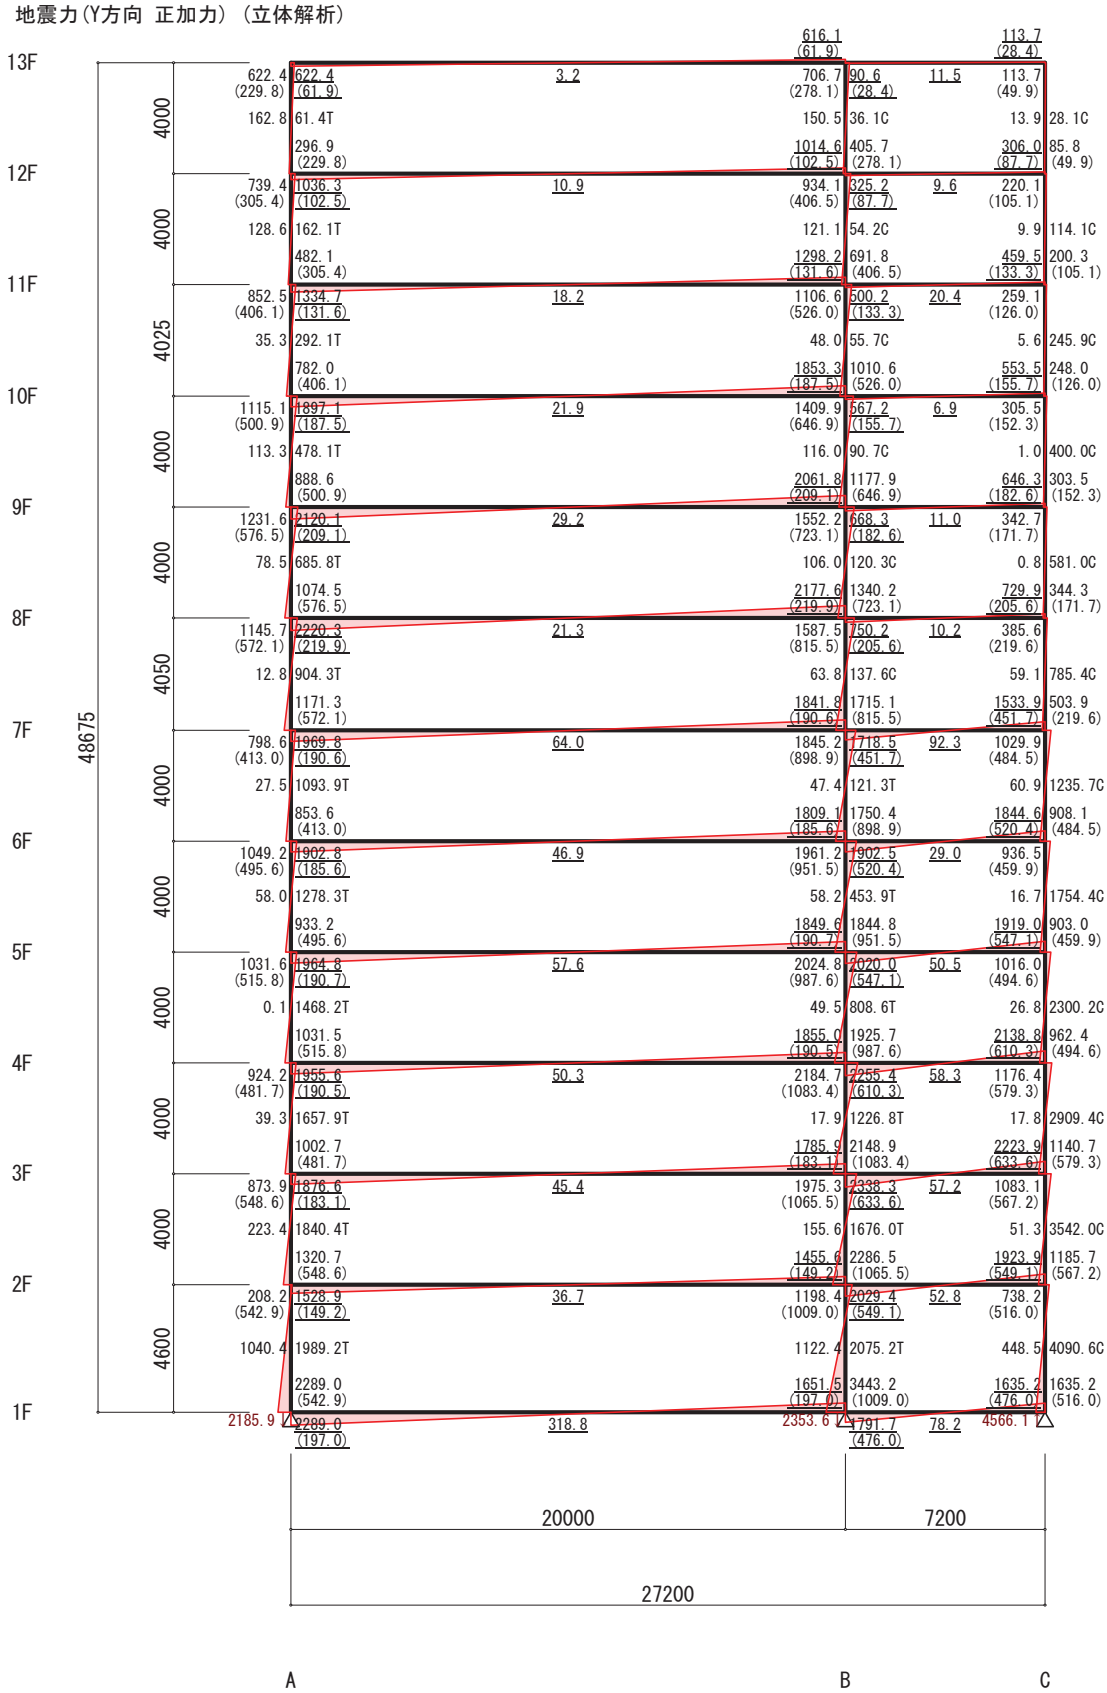


3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

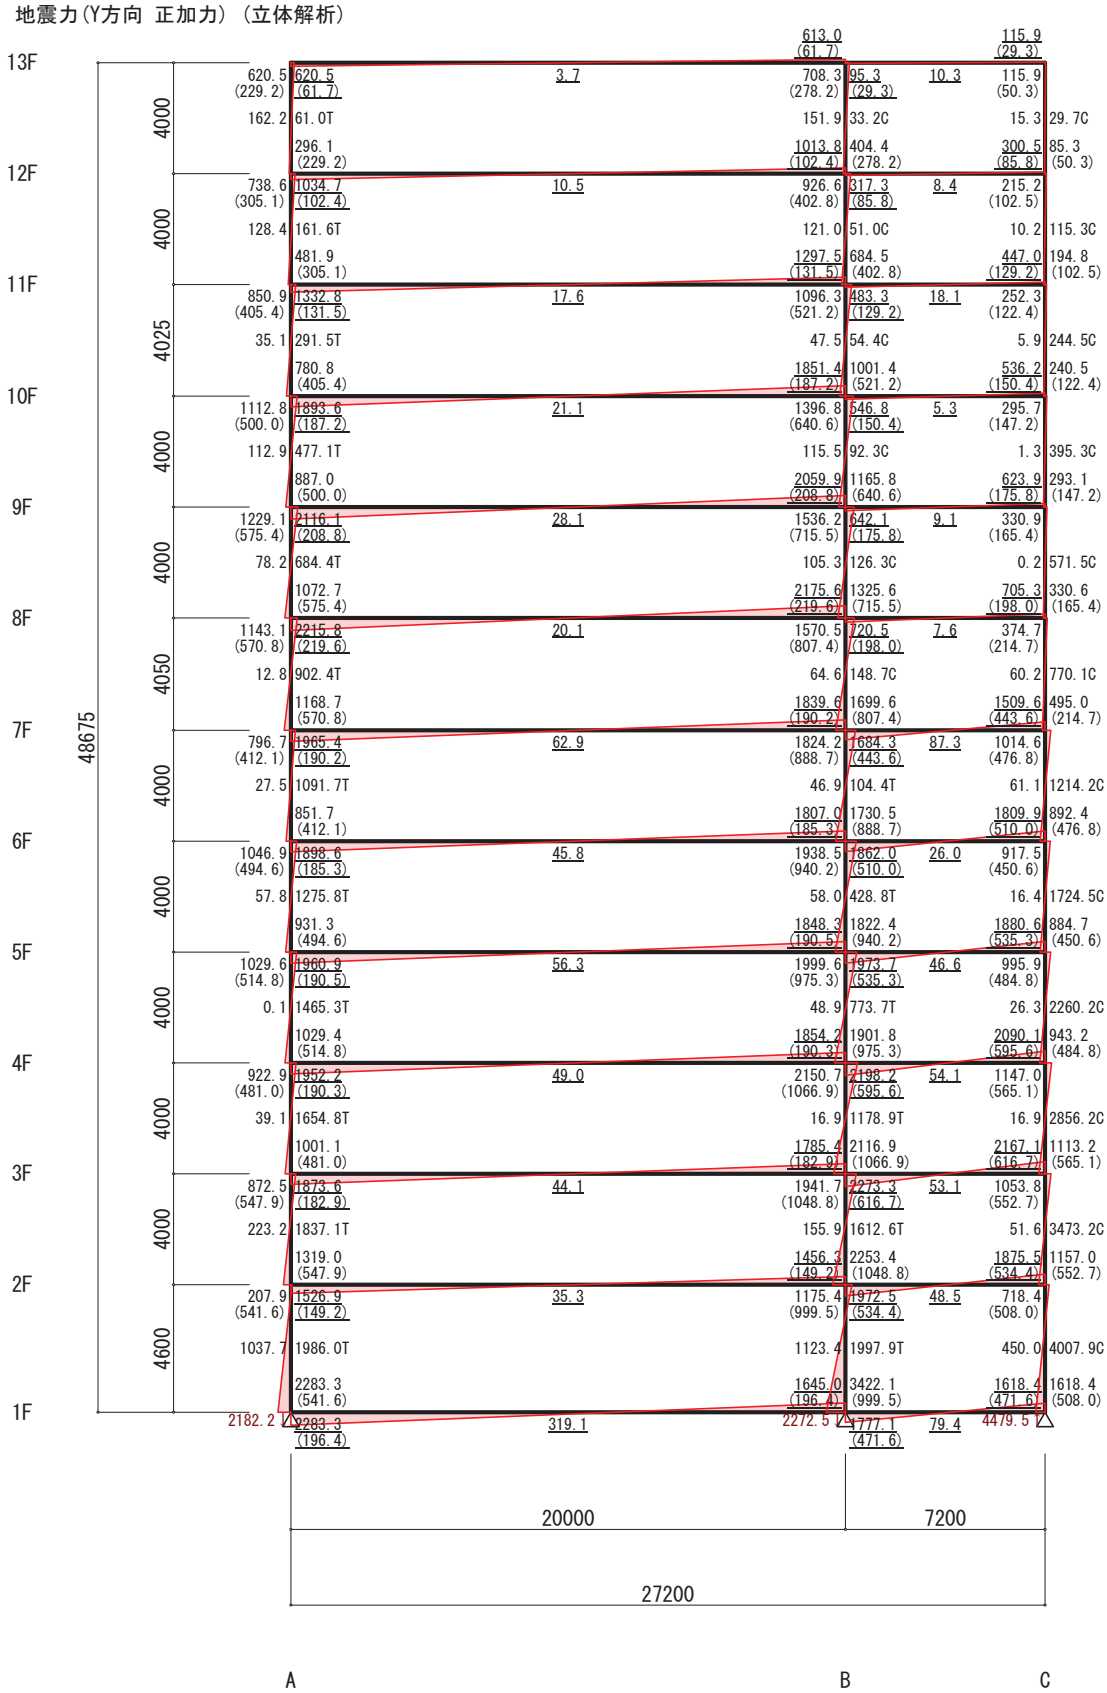


4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

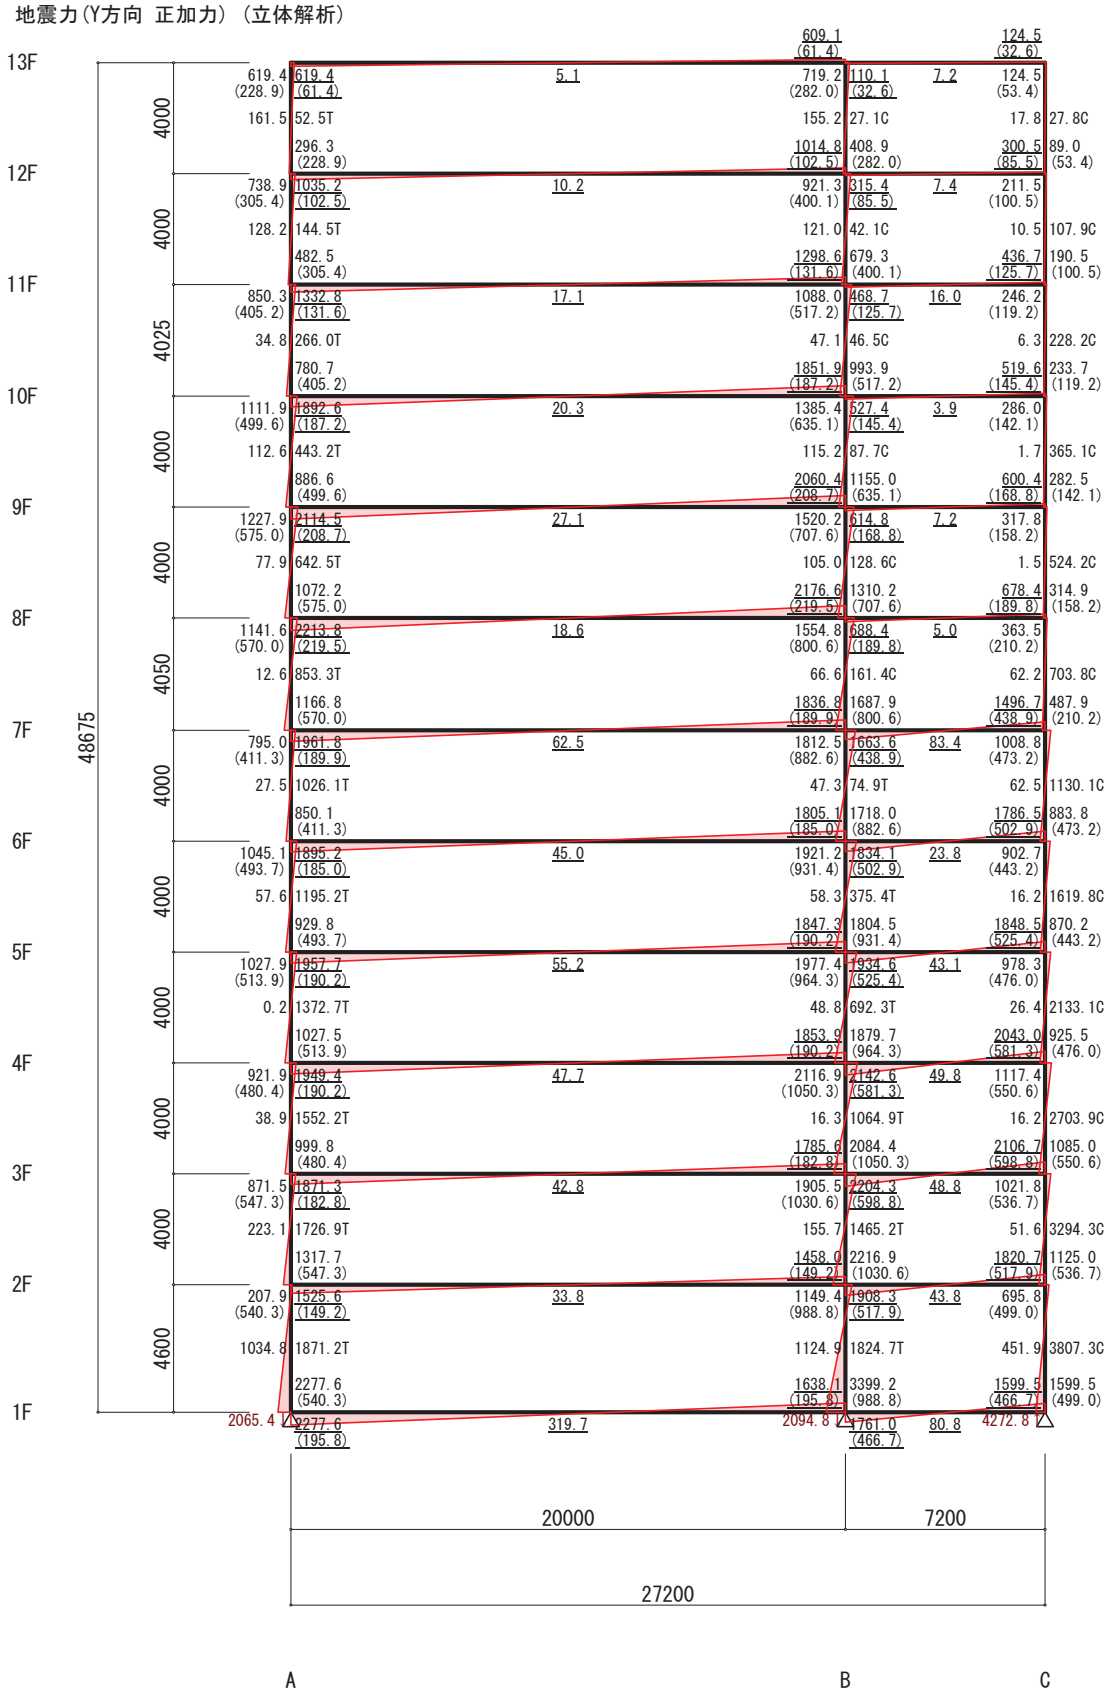


5 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

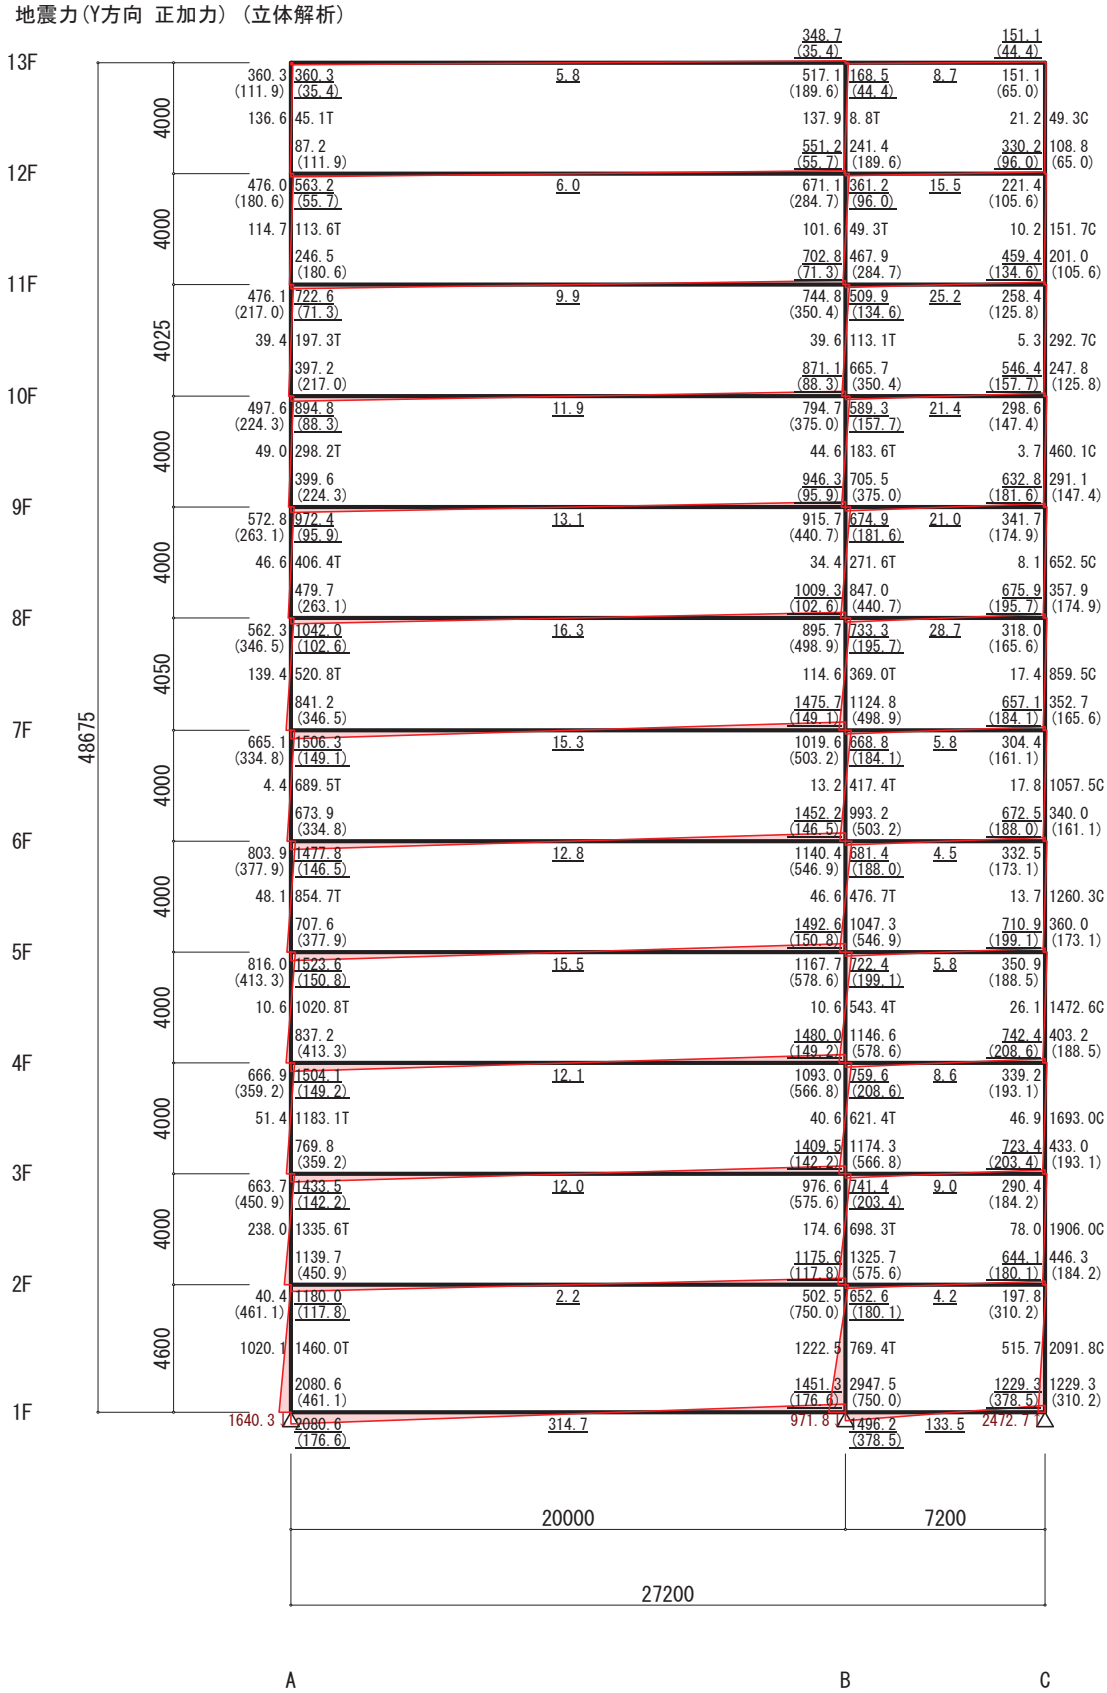


6 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

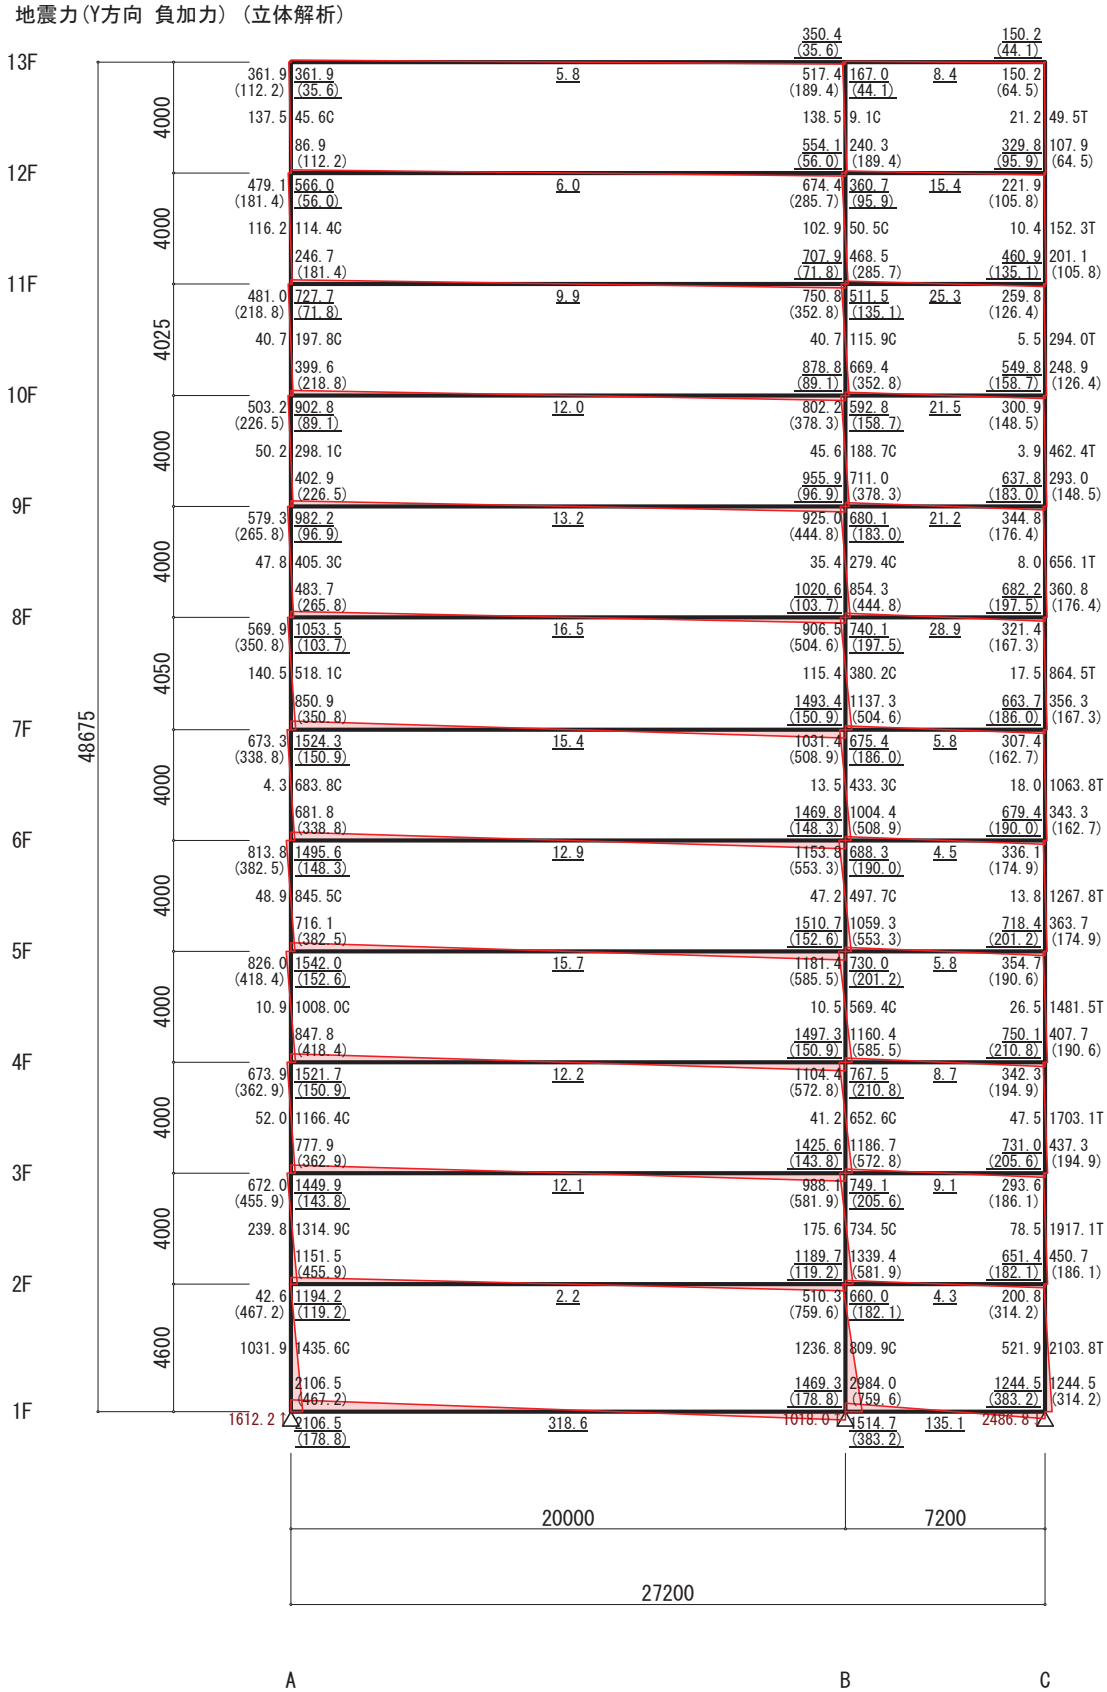


1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

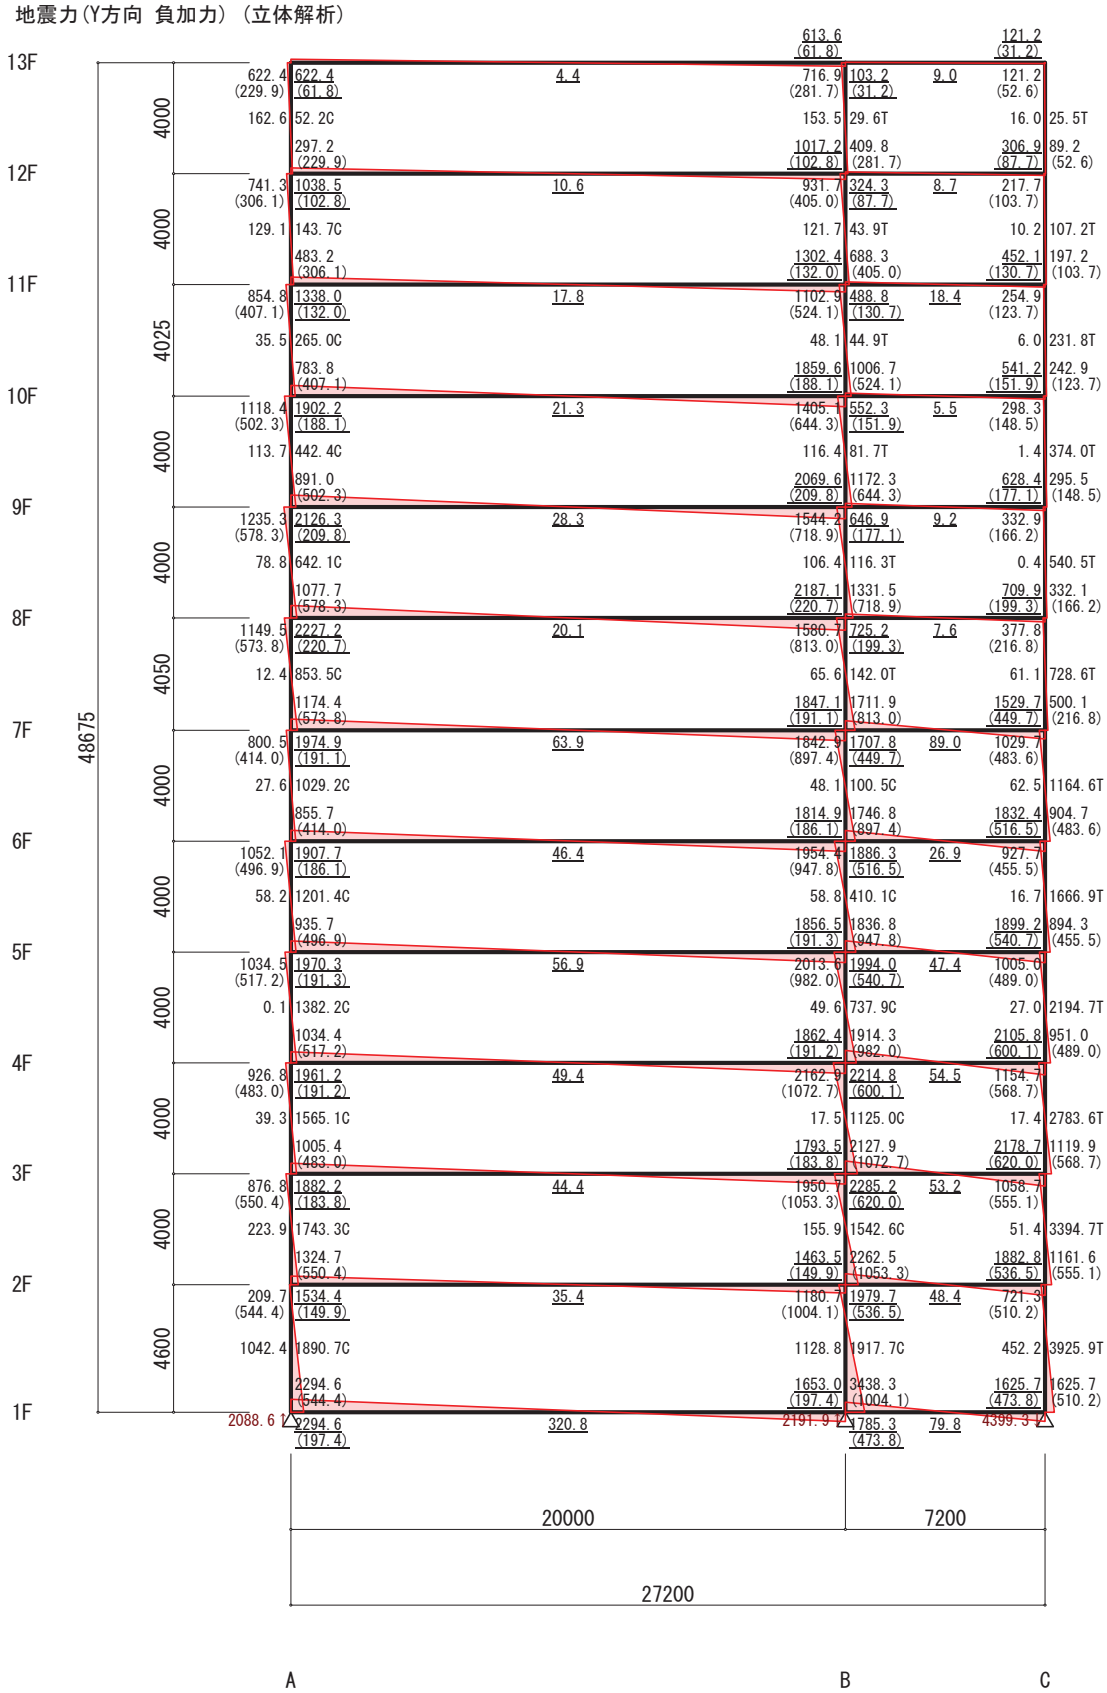


2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

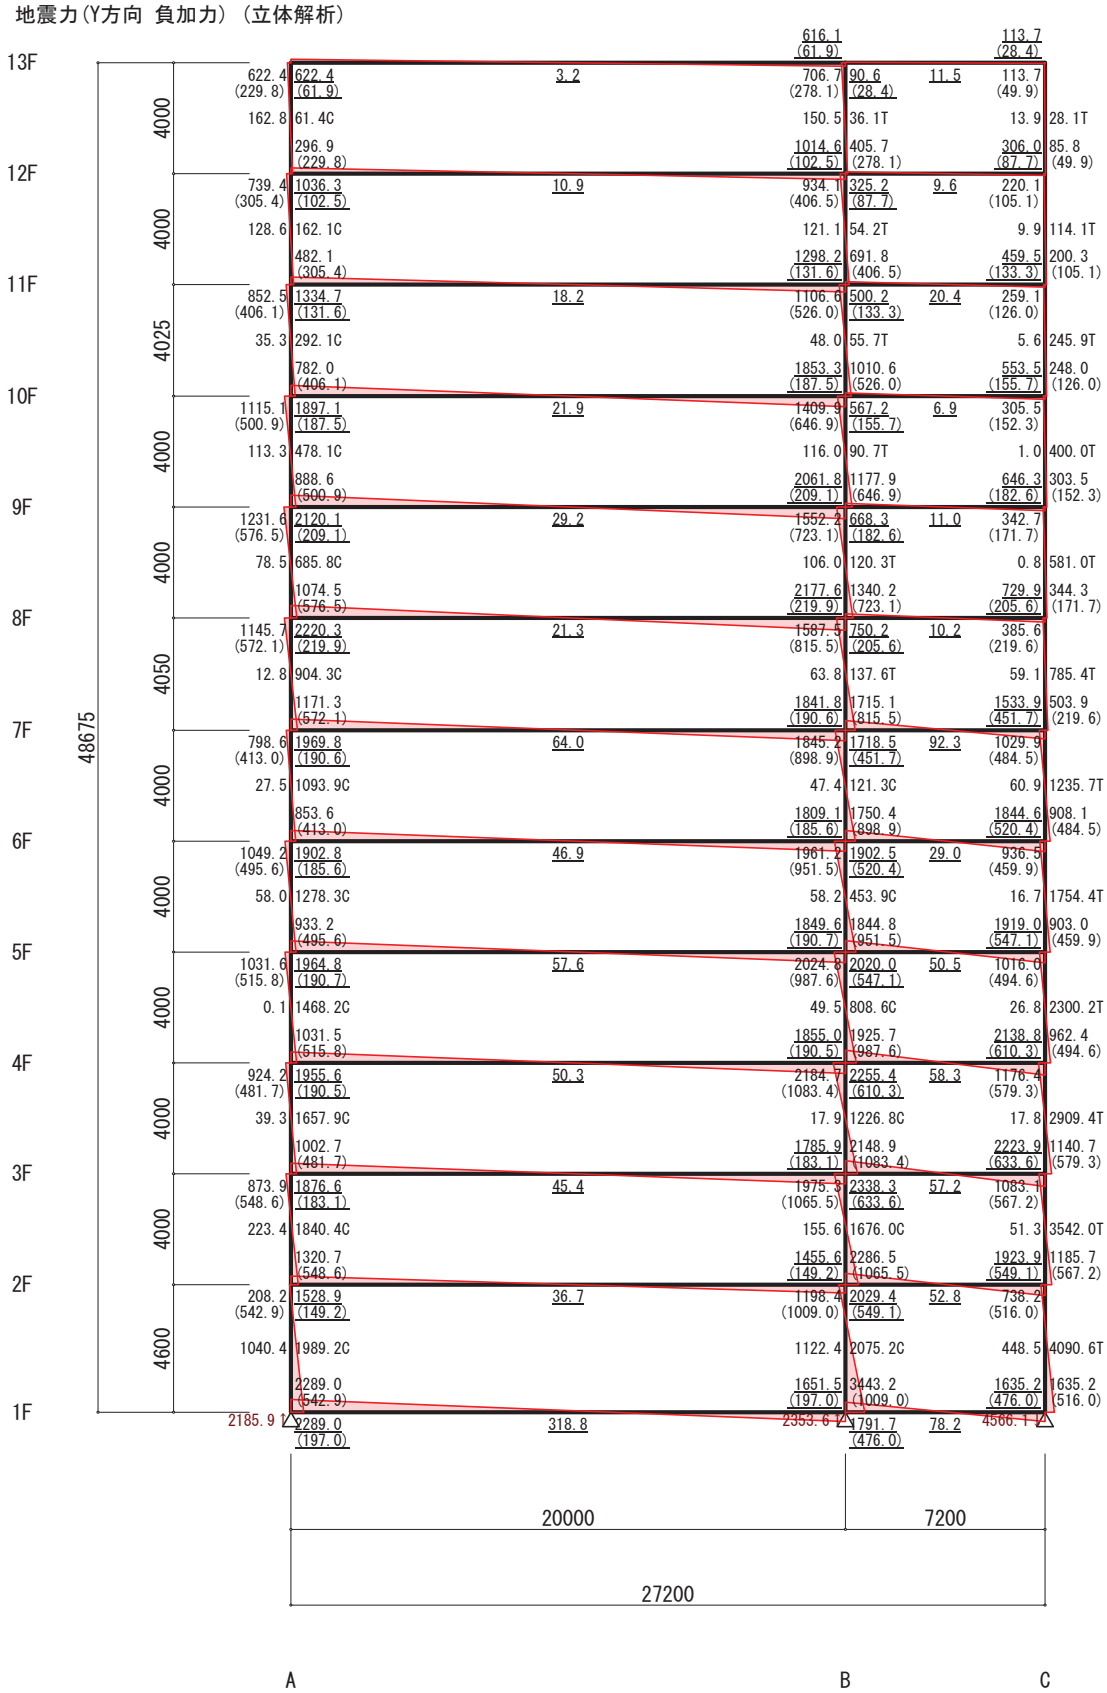


3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

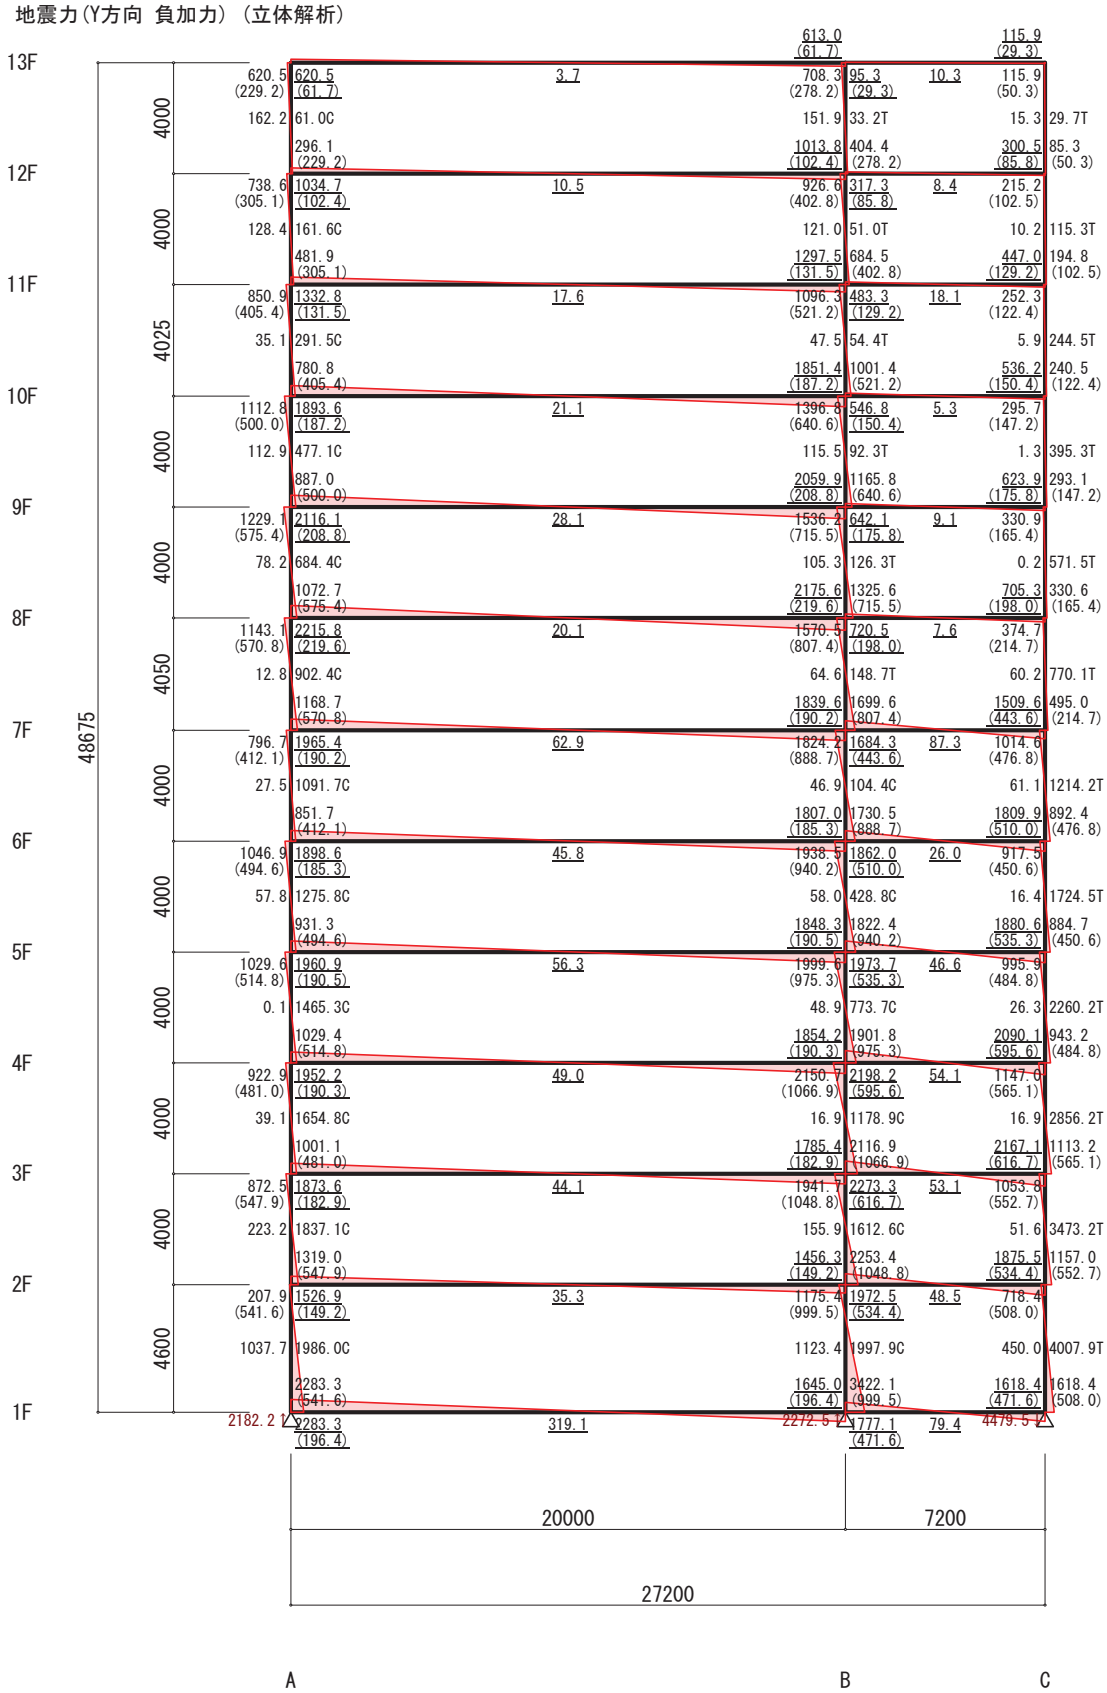


4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

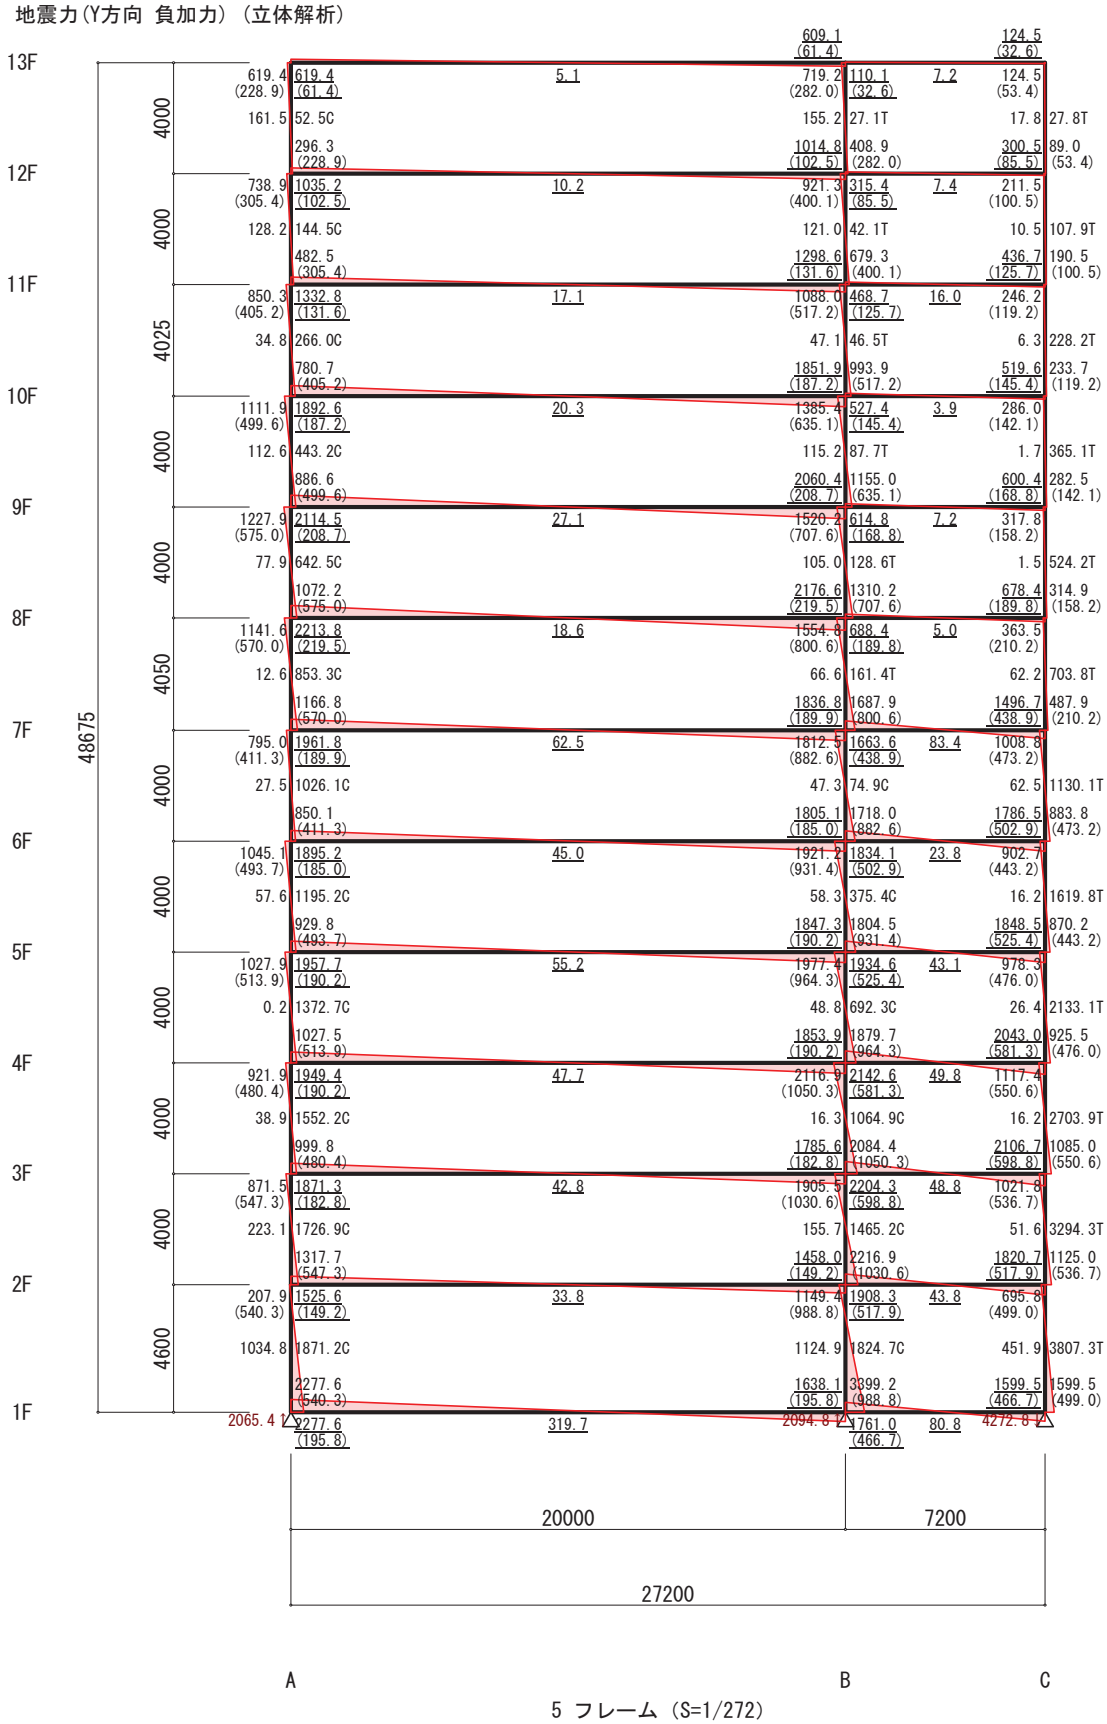

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

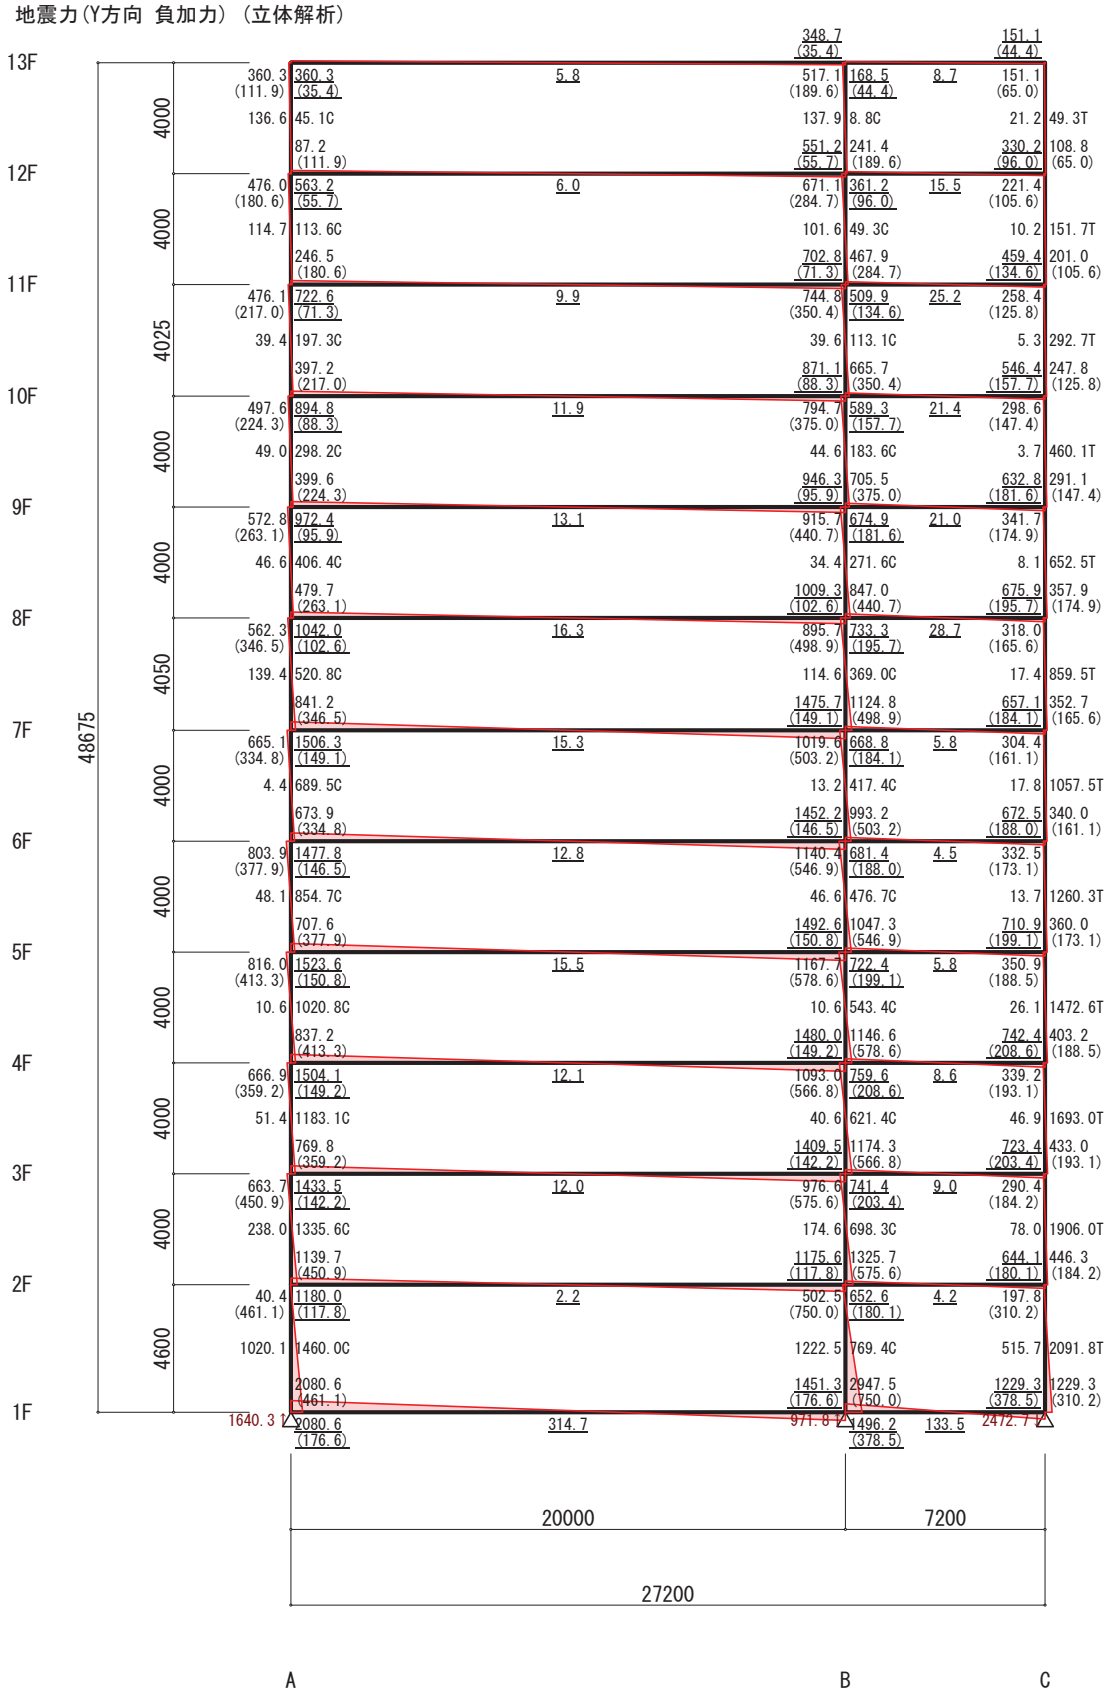

6 フレーム（S=1/272）

A-2.3 部材応力表

G.Ml　：大梁左端部モーメント　(kN･m)　　G.Mr　：大梁右端部モーメント　(kN･m)
G.Mc　：大梁中央部モーメント　(kN･m)
G.Nl　：大梁左端部軸力　(kN･m)　　G.Nr　：大梁右端部軸力　(kN)
G.Ql　：大梁左端部せん断力　(kN)　　G.Qr　：大梁右端部せん断力　(kN)
C.Mt　：柱頭モーメント　(kN･m)　　C.Mb　：柱脚モーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-194.4	-90.4	35.7	87.6	8.5	0.0	0.0
	2	3	-55.5	36.0	41.9	50.7	45.3	0.0	0.0
	3	4	-56.7	53.4	32.7	48.5	47.6	0.0	0.0
	4	5	-39.4	52.0	42.0	46.3	49.8	0.0	0.0
	5	6	87.8	191.2	36.0	9.3	86.8	0.0	0.0
12F	1	2	-245.1	-139.1	26.9	97.1	-9.6	0.0	0.0
	2	3	-75.4	17.8	33.3	51.7	35.7	0.0	0.0
	3	4	-52.9	48.0	29.5	44.4	43.0	0.0	0.0
	4	5	-22.7	70.5	33.3	37.1	50.3	0.0	0.0
	5	6	135.2	240.9	27.1	-8.5	95.9	0.0	0.0
11F	1	2	-225.8	-123.5	28.7	92.2	-4.8	0.0	0.0
	2	3	-71.2	20.6	34.0	50.7	36.7	0.0	0.0
	3	4	-52.8	48.4	29.3	44.3	43.1	0.0	0.0
	4	5	-25.0	66.8	34.0	37.9	49.5	0.0	0.0
	5	6	120.1	222.1	28.9	-3.8	91.2	0.0	0.0
10F	1	2	-220.1	-116.6	28.2	90.5	-3.1	0.0	0.0
	2	3	-71.7	21.6	33.3	50.7	36.7	0.0	0.0
	3	4	-52.7	48.6	29.2	44.3	43.1	0.0	0.0
	4	5	-25.7	67.5	33.3	37.9	49.5	0.0	0.0
	5	6	113.5	216.6	28.3	-2.1	89.6	0.0	0.0
9F	1	2	-208.2	-105.1	28.4	87.2	0.2	0.0	0.0
	2	3	-71.0	23.1	32.9	50.3	37.1	0.0	0.0
	3	4	-52.8	49.0	29.0	44.2	43.2	0.0	0.0
	4	5	-27.0	67.1	32.9	38.1	49.3	0.0	0.0
	5	6	102.2	205.1	28.5	1.0	86.4	0.0	0.0
8F	1	2	-197.3	-93.9	28.2	84.1	3.3	0.0	0.0
	2	3	-71.5	24.8	31.7	50.2	37.2	0.0	0.0
	3	4	-52.7	49.0	29.1	44.2	43.2	0.0	0.0
	4	5	-28.6	67.7	31.8	38.3	49.1	0.0	0.0
	5	6	91.0	194.1	28.3	4.1	83.3	0.0	0.0
7F	1	2	-305.5	-195.0	33.5	118.1	-20.9	0.0	0.0
	2	3	-61.4	29.8	34.3	48.1	39.3	0.0	0.0
	3	4	-53.9	49.6	28.2	44.3	43.1	0.0	0.0
	4	5	-34.0	57.3	34.2	40.5	46.9	0.0	0.0
	5	6	188.8	298.8	33.7	-19.1	116.3	0.0	0.0
6F	1	2	-296.9	-183.3	31.9	115.3	-18.1	0.0	0.0
	2	3	-66.9	29.6	31.6	48.9	38.5	0.0	0.0
	3	4	-53.8	49.7	28.1	44.3	43.1	0.0	0.0
	4	5	-33.7	62.8	31.6	39.7	47.7	0.0	0.0
	5	6	176.8	290.0	32.1	-16.2	113.4	0.0	0.0
5F	1	2	-248.0	-136.0	32.7	101.9	-4.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	2	3	-63.2	34.3	31.2	47.7	39.7	0.0	0.0
	3	4	-53.7	50.4	27.9	44.2	43.2	0.0	0.0
	4	5	-37.6	59.9	31.1	40.6	46.8	0.0	0.0
	5	6	131.0	242.7	32.9	-3.3	100.5	0.0	0.0
4F	1	2	-217.3	-103.7	32.0	93.2	4.0	0.0	0.0
	2	3	-62.8	37.4	29.8	47.2	40.2	0.0	0.0
	3	4	-53.5	51.0	27.6	44.1	43.4	0.0	0.0
	4	5	-39.9	60.3	29.8	40.9	46.5	0.0	0.0
	5	6	99.9	213.3	32.0	5.1	92.1	0.0	0.0
3F	1	2	-174.8	-61.7	32.1	81.5	15.8	0.0	0.0
	2	3	-61.3	41.3	28.6	46.5	40.9	0.0	0.0
	3	4	-53.4	51.6	27.4	44.0	43.5	0.0	0.0
	4	5	-43.1	59.5	28.6	41.4	46.0	0.0	0.0
	5	6	59.0	172.1	32.2	16.5	80.7	0.0	0.0
2F	1	2	-124.8	-6.7	30.8	67.5	31.0	0.0	0.0
	2	3	-57.2	47.7	28.6	45.7	43.0	0.0	0.0
	3	4	-54.0	53.1	27.6	44.5	44.2	0.0	0.0
	4	5	-48.7	56.3	28.6	43.3	45.4	0.0	0.0
	5	6	5.4	123.5	30.8	31.4	67.2	0.0	0.0
1F	1	2	-92.7	326.3	227.2	194.2	259.1	0.0	0.0
	2	3	-330.2	276.4	133.5	234.1	219.2	0.0	0.0
	3	4	-280.9	280.2	156.2	226.8	226.6	0.0	0.0
	4	5	-277.0	329.6	133.5	219.4	233.9	0.0	0.0
	5	6	-327.1	91.7	227.4	259.4	194.0	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	182.8	121.6	30.6	-42.3	42.3	0.0	0.0
	2	3	407.1	369.4	18.8	-107.8	107.8	0.0	0.0
	3	4	351.8	351.8	-0.0	-97.7	97.7	0.0	0.0
	4	5	369.4	407.0	-18.8	-107.8	107.8	0.0	0.0
	5	6	121.7	182.9	-30.6	-42.3	42.3	0.0	0.0
12F	1	2	424.8	377.9	23.5	-111.5	111.5	0.0	0.0
	2	3	695.7	676.4	9.7	-190.6	190.6	0.0	0.0
	3	4	673.5	673.6	-0.0	-187.1	187.1	0.0	0.0
	4	5	676.3	695.6	-9.7	-190.5	190.5	0.0	0.0
	5	6	378.0	424.9	-23.5	-111.5	111.5	0.0	0.0
11F	1	2	672.8	602.1	35.3	-177.1	177.1	0.0	0.0
	2	3	899.9	879.0	10.4	-247.1	247.1	0.0	0.0
	3	4	870.8	870.8	-0.0	-241.9	241.9	0.0	0.0
	4	5	879.0	899.8	-10.4	-247.1	247.1	0.0	0.0
	5	6	602.2	672.8	-35.3	-177.1	177.1	0.0	0.0
10F	1	2	862.1	782.2	39.9	-228.4	228.4	0.0	0.0
	2	3	1075.5	1056.0	9.7	-296.0	296.0	0.0	0.0
	3	4	1043.1	1043.1	-0.0	-289.7	289.7	0.0	0.0
	4	5	1055.9	1075.4	-9.7	-296.0	296.0	0.0	0.0
	5	6	782.3	862.2	-39.9	-228.4	228.4	0.0	0.0
9F	1	2	1017.4	931.5	42.9	-270.7	270.7	0.0	0.0
	2	3	1222.4	1205.5	8.4	-337.2	337.2	0.0	0.0
	3	4	1187.8	1187.8	-0.0	-330.0	330.0	0.0	0.0
	4	5	1205.4	1222.3	-8.4	-337.2	337.2	0.0	0.0
	5	6	931.6	1017.5	-42.9	-270.7	270.7	0.0	0.0
8F	1	2	1149.9	1044.6	52.7	-304.8	304.8	0.0	0.0
	2	3	1309.0	1284.9	12.1	-360.3	360.3	0.0	0.0
	3	4	1251.7	1251.7	-0.0	-347.7	347.7	0.0	0.0
	4	5	1284.8	1308.9	-12.1	-360.2	360.2	0.0	0.0
	5	6	1044.6	1150.0	-52.7	-304.8	304.8	0.0	0.0
7F	1	2	1911.1	1788.2	61.5	-513.8	513.8	0.0	0.0
	2	3	1200.3	1225.9	-12.8	-337.0	337.0	0.0	0.0
	3	4	1228.1	1228.1	-0.0	-341.1	341.1	0.0	0.0
	4	5	1225.8	1200.2	12.8	-336.9	336.9	0.0	0.0
	5	6	1788.3	1911.2	-61.5	-513.8	513.8	0.0	0.0
6F	1	2	2006.7	1899.2	53.7	-542.5	542.5	0.0	0.0
	2	3	1219.6	1227.1	-3.8	-339.8	339.8	0.0	0.0
	3	4	1205.3	1205.3	-0.0	-334.8	334.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	4	5	1227.1	1219.5	3.8	-339.8	339.8	0.0	0.0
	5	6	1899.3	2006.8	-53.7	-542.5	542.5	0.0	0.0
5F	1	2	2147.9	2028.2	59.8	-580.0	580.0	0.0	0.0
	2	3	1244.4	1261.2	-8.4	-348.0	348.0	0.0	0.0
	3	4	1245.2	1245.2	-0.0	-345.9	345.9	0.0	0.0
	4	5	1261.1	1244.3	8.4	-348.0	348.0	0.0	0.0
	5	6	2028.3	2148.0	-59.8	-580.0	580.0	0.0	0.0
4F	1	2	2278.1	2180.1	49.0	-619.2	619.2	0.0	0.0
	2	3	1277.6	1294.8	-8.6	-357.3	357.3	0.0	0.0
	3	4	1279.8	1279.8	-0.0	-355.5	355.5	0.0	0.0
	4	5	1294.7	1277.5	8.6	-357.3	357.3	0.0	0.0
	5	6	2180.2	2278.1	-49.0	-619.2	619.2	0.0	0.0
3F	1	2	2306.0	2223.4	41.3	-629.1	629.1	0.0	0.0
	2	3	1233.6	1251.2	-8.8	-345.1	345.1	0.0	0.0
	3	4	1241.9	1241.9	-0.0	-345.0	345.0	0.0	0.0
	4	5	1251.2	1233.6	8.8	-345.1	345.1	0.0	0.0
	5	6	2223.4	2306.1	-41.3	-629.1	629.1	0.0	0.0
2F	1	2	1983.2	1922.9	30.1	-542.5	542.5	0.0	0.0
	2	3	1018.8	1042.8	-12.0	-286.3	286.3	0.0	0.0
	3	4	1050.0	1050.0	-0.0	-291.7	291.7	0.0	0.0
	4	5	1042.8	1018.8	12.0	-286.3	286.3	0.0	0.0
	5	6	1923.0	1983.3	-30.1	-542.5	542.5	0.0	0.0
1F	1	2	2464.5	1759.9	352.3	-586.7	586.7	0.0	0.0
	2	3	1305.1	1358.4	-26.7	-369.9	369.9	0.0	0.0
	3	4	1395.7	1395.7	0.0	-387.7	387.7	0.0	0.0
	4	5	1358.4	1305.1	26.7	-369.9	369.9	0.0	0.0
	5	6	1759.9	2464.5	-352.3	-586.7	586.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-182.8	-121.6	-30.6	42.3	-42.3	0.0	0.0
	2	3	-407.1	-369.4	-18.8	107.8	-107.8	0.0	0.0
	3	4	-351.8	-351.8	0.0	97.7	-97.7	0.0	0.0
	4	5	-369.4	-407.0	18.8	107.8	-107.8	0.0	0.0
	5	6	-121.7	-182.9	30.6	42.3	-42.3	0.0	0.0
12F	1	2	-424.8	-377.9	-23.5	111.5	-111.5	0.0	0.0
	2	3	-695.7	-676.4	-9.7	190.6	-190.6	0.0	0.0
	3	4	-673.5	-673.6	0.0	187.1	-187.1	0.0	0.0
	4	5	-676.3	-695.6	9.7	190.5	-190.5	0.0	0.0
	5	6	-378.0	-424.9	23.5	111.5	-111.5	0.0	0.0
11F	1	2	-672.8	-602.1	-35.3	177.1	-177.1	0.0	0.0
	2	3	-899.9	-879.0	-10.4	247.1	-247.1	0.0	0.0
	3	4	-870.8	-870.8	0.0	241.9	-241.9	0.0	0.0
	4	5	-879.0	-899.8	10.4	247.1	-247.1	0.0	0.0
	5	6	-602.2	-672.8	35.3	177.1	-177.1	0.0	0.0
10F	1	2	-862.1	-782.2	-39.9	228.4	-228.4	0.0	0.0
	2	3	-1075.5	-1056.0	-9.7	296.0	-296.0	0.0	0.0
	3	4	-1043.1	-1043.1	0.0	289.7	-289.7	0.0	0.0
	4	5	-1055.9	-1075.4	9.7	296.0	-296.0	0.0	0.0
	5	6	-782.3	-862.2	39.9	228.4	-228.4	0.0	0.0
9F	1	2	-1017.4	-931.5	-42.9	270.7	-270.7	0.0	0.0
	2	3	-1222.4	-1205.5	-8.4	337.2	-337.2	0.0	0.0
	3	4	-1187.8	-1187.8	0.0	330.0	-330.0	0.0	0.0
	4	5	-1205.4	-1222.3	8.4	337.2	-337.2	0.0	0.0
	5	6	-931.6	-1017.5	42.9	270.7	-270.7	0.0	0.0
8F	1	2	-1149.9	-1044.6	-52.7	304.8	-304.8	0.0	0.0
	2	3	-1309.0	-1284.9	-12.1	360.3	-360.3	0.0	0.0
	3	4	-1251.7	-1251.7	0.0	347.7	-347.7	0.0	0.0
	4	5	-1284.8	-1308.9	12.1	360.2	-360.2	0.0	0.0
	5	6	-1044.6	-1150.0	52.7	304.8	-304.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1911.1	-1788.2	-61.5	513.8	-513.8	0.0	0.0
	2	3	-1200.3	-1225.9	12.8	337.0	-337.0	0.0	0.0
	3	4	-1228.1	-1228.1	0.0	341.1	-341.1	0.0	0.0
	4	5	-1225.8	-1200.2	-12.8	336.9	-336.9	0.0	0.0
	5	6	-1788.3	-1911.2	61.5	513.8	-513.8	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力×　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	1	2	-2006.7	-1899.2	-53.7	542.5	-542.5	0.0	0.0
	2	3	-1219.6	-1227.1	3.8	339.8	-339.8	0.0	0.0
	3	4	-1205.3	-1205.3	0.0	334.8	-334.8	0.0	0.0
	4	5	-1227.1	-1219.5	-3.8	339.8	-339.8	0.0	0.0
	5	6	-1899.3	-2006.8	53.7	542.5	-542.5	0.0	0.0
5F	1	2	-2147.9	-2028.2	-59.8	580.0	-580.0	0.0	0.0
	2	3	-1244.4	-1261.2	8.4	348.0	-348.0	0.0	0.0
	3	4	-1245.2	-1245.2	0.0	345.9	-345.9	0.0	0.0
	4	5	-1261.1	-1244.3	-8.4	348.0	-348.0	0.0	0.0
	5	6	-2028.3	-2148.0	59.8	580.0	-580.0	0.0	0.0
4F	1	2	-2278.1	-2180.1	-49.0	619.2	-619.2	0.0	0.0
	2	3	-1277.6	-1294.8	8.6	357.3	-357.3	0.0	0.0
	3	4	-1279.8	-1279.8	0.0	355.5	-355.5	0.0	0.0
	4	5	-1294.7	-1277.5	-8.6	357.3	-357.3	0.0	0.0
	5	6	-2180.2	-2278.1	49.0	619.2	-619.2	0.0	0.0
3F	1	2	-2306.0	-2223.4	-41.3	629.1	-629.1	0.0	0.0
	2	3	-1233.6	-1251.2	8.8	345.1	-345.1	0.0	0.0
	3	4	-1241.9	-1241.9	0.0	345.0	-345.0	0.0	0.0
	4	5	-1251.2	-1233.6	-8.8	345.1	-345.1	0.0	0.0
	5	6	-2223.4	-2306.1	41.3	629.1	-629.1	0.0	0.0
2F	1	2	-1983.2	-1922.9	-30.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
	2	3	-1018.8	-1042.8	12.0	286.3	-286.3	0.0	0.0
	3	4	-1050.0	-1050.0	0.0	291.7	-291.7	0.0	0.0
	4	5	-1042.8	-1018.8	-12.0	286.3	-286.3	0.0	0.0
	5	6	-1923.0	-1983.3	30.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
1F	1	2	-2464.5	-1759.9	-352.3	586.7	-586.7	0.0	0.0
	2	3	-1305.1	-1358.4	26.7	369.9	-369.9	0.0	0.0
	3	4	-1395.7	-1395.7	-0.0	387.7	-387.7	0.0	0.0
	4	5	-1358.4	-1305.1	-26.7	369.9	-369.9	0.0	0.0
	5	6	-1759.9	-2464.5	352.3	586.7	-586.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	194.4	142.9	-25.7	-84.3	84.3	-393.5	393.5
		2	145.9	118.5	-13.7	-66.1	66.1	-624.8	624.8
		3	20.6	18.5	-1.1	-9.8	9.8	-660.2	660.2
		4	-14.0	-13.0	0.5	6.7	-6.7	-660.2	660.2
		5	-139.9	-113.5	13.2	63.3	-63.3	-624.8	624.8
		6	-191.2	-140.5	25.4	82.9	-82.9	-393.0	393.0
11F	12F	1	102.1	108.8	3.3	-52.7	52.7	-772.7	772.7
		2	96.1	96.2	0.1	-48.1	48.1	-1158.4	1158.4
		3	16.6	16.1	-0.2	-8.2	8.2	-1232.5	1232.5
		4	-12.4	-11.7	0.3	6.0	-6.0	-1232.6	1232.6
		5	-92.2	-92.1	0.1	46.1	-46.1	-1158.4	1158.4
		6	-100.4	-106.8	-3.2	51.8	-51.8	-771.5	771.5
10F	11F	1	117.0	110.9	-3.1	-56.6	56.6	-1147.1	1147.1
		2	98.5	94.6	-2.0	-48.0	48.0	-1694.5	1694.5
		3	16.0	15.7	-0.1	-7.9	7.9	-1804.2	1804.2
		4	-11.7	-11.3	0.2	5.7	-5.7	-1804.4	1804.4
		5	-94.7	-90.7	2.0	46.1	-46.1	-1694.5	1694.5
		6	-115.3	-108.9	3.2	55.7	-55.7	-1145.1	1145.1
9F	10F	1	109.2	107.8	-0.7	-54.3	54.3	-1525.6	1525.6
		2	93.7	91.7	-1.0	-46.4	46.4	-2242.1	2242.1
		3	15.5	15.1	-0.2	-7.6	7.6	-2385.9	2385.9
		4	-11.6	-11.0	0.3	5.7	-5.7	-2386.2	2386.2
		5	-90.3	-88.1	1.1	44.6	-44.6	-2242.0	2242.0
		6	-107.7	-106.0	0.8	53.4	-53.4	-1523.0	1523.0
8F	9F	1	100.4	95.4	-2.5	-48.9	48.9	-1901.9	1901.9
		2	84.3	80.0	-2.1	-41.1	41.1	-2793.4	2793.4
		3	14.6	14.8	0.1	-7.3	7.3	-2968.8	2968.8
		4	-11.0	-11.1	-0.1	5.5	-5.5	-2969.1	2969.1
		5	-81.2	-76.9	2.1	39.5	-39.5	-2793.3	2793.3
		6	-99.1	-94.1	2.5	48.3	-48.3	-1898.7	1898.7
7F	8F	1	101.9	114.0	6.0	-53.3	53.3	-2275.0	2275.0
		2	85.4	95.3	5.0	-44.6	44.6	-3347.0	3347.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	3	13.1	11.4	-0.9	-6.0	6.0	-3551.0	3551.0
		4	-9.2	-7.7	0.8	4.2	-4.2	-3551.4	3551.4
		5	-81.7	-91.5	-4.9	42.8	-42.8	-3346.9	3346.9
		6	-100.0	-111.7	-5.8	52.3	-52.3	-2271.3	2271.3
6F	7F	1	191.6	159.0	-16.3	-87.6	87.6	-2695.6	2695.6
		2	161.2	134.9	-13.2	-74.0	74.0	-3879.9	3879.9
		3	12.7	13.3	0.3	-6.5	6.5	-4141.6	4141.6
		4	-8.0	-8.2	-0.1	4.0	-4.0	-4142.3	4142.3
		5	-154.7	-128.7	13.0	70.9	-70.9	-3881.0	3881.0
		6	-187.2	-154.8	16.2	85.5	-85.5	-2690.8	2690.8
5F	6F	1	137.9	129.2	-4.4	-66.8	66.8	-3115.7	3115.7
		2	115.3	105.5	-4.9	-55.2	55.2	-4418.7	4418.7
		3	11.0	11.2	0.1	-5.5	5.5	-4733.6	4733.6
		4	-7.7	-6.9	0.4	3.7	-3.7	-4734.4	4734.4
		5	-110.9	-100.4	5.2	52.8	-52.8	-4421.0	4421.0
		6	-135.3	-125.7	4.8	65.2	-65.2	-3109.7	3109.7
4F	5F	1	118.9	100.3	-9.3	-54.8	54.8	-3520.1	3520.1
		2	93.7	78.9	-7.4	-43.2	43.2	-4965.5	4965.5
		3	8.2	8.2	0.0	-4.1	4.1	-5322.3	5322.3
		4	-5.9	-4.9	0.5	2.7	-2.7	-5323.4	5323.4
		5	-90.6	-75.1	7.8	41.4	-41.4	-4968.8	4968.8
		6	-117.1	-97.5	9.8	53.6	-53.6	-3513.2	3513.2
3F	4F	1	117.0	98.9	-9.1	-54.0	54.0	-3916.2	3916.2
		2	87.6	70.2	-8.7	-39.5	39.5	-5520.5	5520.5
		3	7.9	7.8	-0.0	-3.9	3.9	-5911.3	5911.3
		4	-6.2	-4.8	0.7	2.7	-2.7	-5912.4	5912.4
		5	-85.2	-66.7	9.2	38.0	-38.0	-5524.4	5524.4
		6	-115.8	-96.3	9.7	53.0	-53.0	-3908.6	3908.6
2F	3F	1	76.0	58.7	-8.6	-33.7	33.7	-4301.0	4301.0
		2	52.7	44.7	-4.0	-24.4	24.4	-6085.7	6085.7
		3	4.3	3.9	-0.2	-2.0	2.0	-6500.0	6500.0
		4	-3.7	-1.8	0.9	1.4	-1.4	-6501.2	6501.2
		5	-51.8	-42.4	4.7	23.6	-23.6	-6090.2	6090.2
		6	-75.7	-56.9	9.4	33.2	-33.2	-4292.9	4292.9
1F	2F	1	66.1	92.7	13.3	-34.5	34.5	-4670.3	4670.3
		2	19.1	3.9	-7.6	-5.0	5.0	-6660.4	6660.4
		3	2.3	4.5	1.1	-1.5	1.5	-7086.0	7086.0
		4	-2.6	-3.2	-0.3	1.2	-1.2	-7087.4	7087.4
		5	-19.3	-2.4	8.4	4.7	-4.7	-6665.1	6665.1
		6	-66.6	-91.7	-12.6	34.4	-34.4	-4662.0	4662.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	-182.8	-30.7	76.1	53.4	-53.4	45.6	-45.6
		2	-528.7	-341.7	93.5	217.6	-217.6	68.1	-68.1
		3	-721.2	-495.9	112.7	304.3	-304.3	-9.3	9.3
		4	-721.2	-495.9	112.6	304.3	-304.3	9.4	-9.4
		5	-528.7	-341.7	93.5	217.6	-217.6	-68.2	68.2
		6	-182.9	-30.8	76.1	53.4	-53.4	-45.6	45.6
11F	12F	1	-394.1	-210.6	91.7	151.2	-151.2	161.6	-161.6
		2	-731.9	-583.7	74.1	328.9	-328.9	151.6	-151.6
		3	-854.0	-705.6	74.2	389.9	-389.9	-11.4	11.4
		4	-853.9	-705.5	74.2	389.9	-389.9	11.4	-11.4
		5	-731.9	-583.7	74.1	328.9	-328.9	-151.7	151.7
		6	-394.1	-210.6	91.7	151.2	-151.2	-161.6	161.6
10F	11F	1	-462.2	-329.9	66.1	196.8	-196.8	343.8	-343.8
		2	-918.3	-797.5	60.4	426.3	-426.3	226.6	-226.6
		3	-1044.2	-919.2	62.5	487.8	-487.8	-15.0	15.0
		4	-1044.2	-919.2	62.5	487.8	-487.8	15.0	-15.0
		5	-918.3	-797.5	60.4	426.3	-426.3	-226.7	226.7
		6	-462.2	-329.9	66.1	196.8	-196.8	-343.8	343.8
9F	10F	1	-532.2	-423.3	54.5	238.9	-238.9	576.3	-576.3
		2	-1060.2	-963.2	48.5	505.9	-505.9	298.5	-298.5
		3	-1179.8	-1077.8	51.0	564.4	-564.4	-19.9	19.9
		4	-1179.8	-1077.8	51.0	564.4	-564.4	19.9	-19.9

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	5	-1060.2	-963.2	48.5	505.8	-505.8	-298.7	298.7
		6	-532.2	-423.3	54.5	238.9	-238.9	-576.3	576.3
8F	9F	1	-594.1	-495.3	49.4	272.4	-272.4	850.0	-850.0
		2	-1190.6	-1130.7	30.0	580.3	-580.3	368.1	-368.1
		3	-1315.5	-1270.0	22.8	646.4	-646.4	-26.2	26.2
		4	-1315.5	-1269.9	22.8	646.4	-646.4	26.2	-26.2
		5	-1190.6	-1130.7	30.0	580.3	-580.3	-368.3	368.3
		6	-594.2	-495.3	49.4	272.4	-272.4	-850.0	850.0
7F	8F	1	-654.6	-925.3	-135.3	390.1	-390.1	1158.8	-1158.8
		2	-1222.9	-1403.1	-90.1	648.4	-648.4	427.9	-427.9
		3	-1266.6	-1347.9	-40.6	645.5	-645.5	-37.3	37.3
		4	-1266.6	-1347.8	-40.6	645.5	-645.5	37.3	-37.3
		5	-1222.9	-1403.1	-90.1	648.4	-648.4	-428.0	428.0
		6	-654.7	-925.3	-135.3	390.1	-390.1	-1158.8	1158.8
6F	7F	1	-985.8	-919.3	33.3	476.3	-476.3	1678.6	-1678.6
		2	-1585.3	-1463.3	61.0	762.2	-762.2	254.3	-254.3
		3	-1106.2	-1187.1	-40.5	573.3	-573.3	-32.0	32.0
		4	-1106.1	-1187.1	-40.5	573.3	-573.3	32.1	-32.1
		5	-1585.4	-1463.3	61.0	762.2	-762.2	-254.7	254.7
		6	-985.9	-919.4	33.3	476.3	-476.3	-1678.6	1678.6
5F	6F	1	-1087.4	-994.0	46.7	520.3	-520.3	2226.5	-2226.5
		2	-1655.5	-1549.2	53.1	801.2	-801.2	54.6	-54.6
		3	-1245.4	-1263.0	-8.8	627.1	-627.1	-35.9	35.9
		4	-1245.3	-1263.0	-8.8	627.1	-627.1	36.1	-36.1
		5	-1655.5	-1549.2	53.1	801.2	-801.2	-55.1	55.1
		6	-1087.4	-994.1	46.7	520.4	-520.4	-2226.6	2226.6
4F	5F	1	-1153.9	-1142.2	5.8	574.0	-574.0	2812.5	-2812.5
		2	-1723.4	-1646.5	38.5	842.5	-842.5	-174.0	174.0
		3	-1243.4	-1323.2	-39.9	641.6	-641.6	-36.7	36.7
		4	-1243.3	-1323.2	-39.9	641.6	-641.6	36.9	-36.9
		5	-1723.4	-1646.5	38.5	842.5	-842.5	173.3	-173.3
		6	-1153.9	-1142.2	5.8	574.0	-574.0	-2812.7	2812.7
3F	4F	1	-1135.9	-1175.0	-19.5	577.7	-577.7	3437.6	-3437.6
		2	-1811.2	-1778.1	16.6	897.3	-897.3	-432.4	432.4
		3	-1251.4	-1378.6	-63.6	657.5	-657.5	-37.2	37.2
		4	-1251.4	-1378.6	-63.6	657.5	-657.5	37.4	-37.4
		5	-1811.3	-1778.2	16.6	897.4	-897.4	431.5	-431.5
		6	-1135.9	-1175.0	-19.5	577.7	-577.7	-3437.8	3437.8
2F	3F	1	-1131.1	-1486.7	-177.8	654.4	-654.4	4072.4	-4072.4
		2	-1678.9	-1952.9	-137.0	907.9	-907.9	-712.7	712.7
		3	-1114.5	-1499.2	-192.3	653.4	-653.4	-36.1	36.1
		4	-1114.5	-1499.1	-192.3	653.4	-653.4	36.3	-36.3
		5	-1678.9	-1952.9	-137.0	907.9	-907.9	711.8	-711.8
		6	-1131.1	-1486.7	-177.8	654.4	-654.4	-4072.5	4072.5
1F	2F	1	-496.6	-2464.5	-984.0	643.7	-643.7	4618.8	-4618.8
		2	-988.9	-3065.0	-1038.1	881.3	-881.3	-966.3	966.3
		3	-593.6	-2754.1	-1080.2	727.8	-727.8	-29.8	29.8
		4	-593.6	-2754.1	-1080.2	727.8	-727.8	30.0	-30.0
		5	-988.9	-3065.0	-1038.1	881.3	-881.3	965.3	-965.3
		6	-496.6	-2464.5	-984.0	643.7	-643.7	-4619.1	4619.1

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	182.8	30.7	-76.1	-53.4	53.4	-45.6	45.6
		2	528.7	341.7	-93.5	-217.6	217.6	-68.1	68.1
		3	721.2	495.9	-112.7	-304.3	304.3	9.3	-9.3
		4	721.2	495.9	-112.6	-304.3	304.3	-9.4	9.4
		5	528.7	341.7	-93.5	-217.6	217.6	68.2	-68.2
		6	182.9	30.8	-76.1	-53.4	53.4	45.6	-45.6
11F	12F	1	394.1	210.6	-91.7	-151.2	151.2	-161.6	161.6
		2	731.9	583.7	-74.1	-328.9	328.9	-151.6	151.6
		3	854.0	705.6	-74.2	-389.9	389.9	11.4	-11.4
		4	853.9	705.5	-74.2	-389.9	389.9	-11.4	11.4
		5	731.9	583.7	-74.1	-328.9	328.9	151.7	-151.7
		6	394.1	210.6	-91.7	-151.2	151.2	161.6	-161.6

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	1	462.2	329.9	-66.1	-196.8	196.8	-343.8	343.8
		2	918.3	797.5	-60.4	-426.3	426.3	-226.6	226.6
		3	1044.2	919.2	-62.5	-487.8	487.8	15.0	-15.0
		4	1044.2	919.2	-62.5	-487.8	487.8	-15.0	15.0
		5	918.3	797.5	-60.4	-426.3	426.3	226.7	-226.7
		6	462.2	329.9	-66.1	-196.8	196.8	343.8	-343.8
9F	10F	1	532.2	423.3	-54.5	-238.9	238.9	-576.3	576.3
		2	1060.2	963.2	-48.5	-505.9	505.9	-298.5	298.5
		3	1179.8	1077.8	-51.0	-564.4	564.4	19.9	-19.9
		4	1179.8	1077.8	-51.0	-564.4	564.4	-19.9	19.9
		5	1060.2	963.2	-48.5	-505.8	505.8	298.7	-298.7
		6	532.2	423.3	-54.5	-238.9	238.9	576.3	-576.3
8F	9F	1	594.1	495.3	-49.4	-272.4	272.4	-850.0	850.0
		2	1190.6	1130.7	-30.0	-580.3	580.3	-368.1	368.1
		3	1315.5	1270.0	-22.8	-646.4	646.4	26.2	-26.2
		4	1315.5	1269.9	-22.8	-646.4	646.4	-26.2	26.2
		5	1190.6	1130.7	-30.0	-580.3	580.3	368.3	-368.3
		6	594.2	495.3	-49.4	-272.4	272.4	850.0	-850.0
7F	8F	1	654.6	925.3	135.3	-390.1	390.1	-1158.8	1158.8
		2	1222.9	1403.1	90.1	-648.4	648.4	-427.9	427.9
		3	1266.6	1347.9	40.6	-645.5	645.5	37.3	-37.3
		4	1266.6	1347.8	40.6	-645.5	645.5	-37.3	37.3
		5	1222.9	1403.1	90.1	-648.4	648.4	428.0	-428.0
		6	654.7	925.3	135.3	-390.1	390.1	1158.8	-1158.8
6F	7F	1	985.8	919.3	-33.3	-476.3	476.3	-1678.6	1678.6
		2	1585.3	1463.3	-61.0	-762.2	762.2	-254.3	254.3
		3	1106.2	1187.1	40.5	-573.3	573.3	32.0	-32.0
		4	1106.1	1187.1	40.5	-573.3	573.3	-32.1	32.1
		5	1585.4	1463.3	-61.0	-762.2	762.2	254.7	-254.7
		6	985.9	919.4	-33.3	-476.3	476.3	1678.6	-1678.6
5F	6F	1	1087.4	994.0	-46.7	-520.3	520.3	-2226.5	2226.5
		2	1655.5	1549.2	-53.1	-801.2	801.2	-54.6	54.6
		3	1245.4	1263.0	8.8	-627.1	627.1	35.9	-35.9
		4	1245.3	1263.0	8.8	-627.1	627.1	-36.1	36.1
		5	1655.5	1549.2	-53.1	-801.2	801.2	55.1	-55.1
		6	1087.4	994.1	-46.7	-520.4	520.4	2226.6	-2226.6
4F	5F	1	1153.9	1142.2	-5.8	-574.0	574.0	-2812.5	2812.5
		2	1723.4	1646.5	-38.5	-842.5	842.5	174.0	-174.0
		3	1243.4	1323.2	39.9	-641.6	641.6	36.7	-36.7
		4	1243.3	1323.2	39.9	-641.6	641.6	-36.9	36.9
		5	1723.4	1646.5	-38.5	-842.5	842.5	-173.3	173.3
		6	1153.9	1142.2	-5.8	-574.0	574.0	2812.7	-2812.7
3F	4F	1	1135.9	1175.0	19.5	-577.7	577.7	-3437.6	3437.6
		2	1811.2	1778.1	-16.6	-897.3	897.3	432.4	-432.4
		3	1251.4	1378.6	63.6	-657.5	657.5	37.2	-37.2
		4	1251.4	1378.6	63.6	-657.5	657.5	-37.4	37.4
		5	1811.3	1778.2	-16.6	-897.4	897.4	-431.5	431.5
		6	1135.9	1175.0	19.5	-577.7	577.7	3437.8	-3437.8
2F	3F	1	1131.1	1486.7	177.8	-654.4	654.4	-4072.4	4072.4
		2	1678.9	1952.9	137.0	-907.9	907.9	712.7	-712.7
		3	1114.5	1499.2	192.3	-653.4	653.4	36.1	-36.1
		4	1114.5	1499.1	192.3	-653.4	653.4	-36.3	36.3
		5	1678.9	1952.9	137.0	-907.9	907.9	-711.8	711.8
		6	1131.1	1486.7	177.8	-654.4	654.4	4072.5	-4072.5
1F	2F	1	496.6	2464.5	984.0	-643.7	643.7	-4618.8	4618.8
		2	988.9	3065.0	1038.1	-881.3	881.3	966.3	-966.3
		3	593.6	2754.1	1080.2	-727.8	727.8	29.8	-29.8
		4	593.6	2754.1	1080.2	-727.8	727.8	-30.0	30.0
		5	988.9	3065.0	1038.1	-881.3	881.3	-965.3	965.3
		6	496.6	2464.5	984.0	-643.7	643.7	4619.1	-4619.1

==========

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-269.5	-99.3	59.5	130.2	27.8	0.0	0.0
	2	3	-95.3	57.7	68.1	84.2	73.8	0.0	0.0
	3	4	-75.0	103.6	55.3	75.0	83.0	0.0	0.0
	4	5	-58.9	101.3	64.5	73.1	84.9	0.0	0.0
	5	6	87.9	259.2	58.9	30.8	127.2	0.0	0.0
12F	1	2	-336.6	-178.6	40.2	136.4	-6.7	0.0	0.0
	2	3	-112.7	24.2	50.8	77.2	52.6	0.0	0.0
	3	4	-56.1	92.4	45.0	59.8	69.9	0.0	0.0
	4	5	-21.1	119.3	49.0	51.2	78.5	0.0	0.0
	5	6	164.2	322.6	40.0	-2.7	132.5	0.0	0.0
11F	1	2	-308.6	-156.7	43.2	129.5	0.2	0.0	0.0
	2	3	-107.9	27.3	51.6	76.1	53.7	0.0	0.0
	3	4	-57.2	91.3	45.0	60.1	69.6	0.0	0.0
	4	5	-25.5	113.9	49.5	52.6	77.2	0.0	0.0
	5	6	142.7	295.2	43.0	4.1	125.7	0.0	0.0
10F	1	2	-300.8	-147.1	42.4	127.1	2.7	0.0	0.0
	2	3	-108.8	28.6	50.5	76.0	53.7	0.0	0.0
	3	4	-57.9	91.1	44.7	60.3	69.5	0.0	0.0
	4	5	-26.8	114.3	48.6	52.7	77.0	0.0	0.0
	5	6	133.3	287.5	42.1	6.4	123.3	0.0	0.0
9F	1	2	-284.6	-131.3	42.6	122.6	7.1	0.0	0.0
	2	3	-108.0	30.8	49.8	75.6	54.1	0.0	0.0
	3	4	-59.0	90.7	44.3	60.5	69.3	0.0	0.0
	4	5	-29.3	113.0	48.0	53.2	76.5	0.0	0.0
	5	6	118.0	271.7	42.4	10.7	119.0	0.0	0.0
8F	1	2	-268.7	-115.1	42.4	118.2	11.6	0.0	0.0
	2	3	-108.1	34.0	48.2	75.2	54.6	0.0	0.0
	3	4	-59.8	89.9	44.4	60.7	69.1	0.0	0.0
	4	5	-32.3	113.0	46.5	53.7	76.1	0.0	0.0
	5	6	103.1	257.1	42.2	14.8	114.9	0.0	0.0
7F	1	2	-401.5	-242.6	48.6	159.2	-19.7	0.0	0.0
	2	3	-93.3	42.1	51.5	72.0	57.8	0.0	0.0
	3	4	-60.9	91.7	42.9	60.6	69.2	0.0	0.0
	4	5	-38.2	100.5	49.8	56.2	73.5	0.0	0.0
	5	6	225.2	385.0	48.1	-15.0	154.5	0.0	0.0
6F	1	2	-390.3	-227.1	46.4	155.5	-16.0	0.0	0.0
	2	3	-100.1	43.1	47.6	72.8	57.0	0.0	0.0
	3	4	-62.0	91.1	42.6	60.8	68.9	0.0	0.0
	4	5	-38.6	106.9	46.5	55.4	74.4	0.0	0.0
	5	6	211.5	375.3	46.1	-11.7	151.3	0.0	0.0
5F	1	2	-327.1	-166.1	47.5	138.3	1.3	0.0	0.0
	2	3	-94.9	49.8	46.8	71.1	58.6	0.0	0.0
	3	4	-64.9	89.0	42.2	61.5	68.2	0.0	0.0
	4	5	-46.4	100.4	45.8	57.4	72.4	0.0	0.0
	5	6	153.3	314.8	47.3	4.8	134.8	0.0	0.0
4F	1	2	-288.7	-125.6	46.5	127.3	12.2	0.0	0.0
	2	3	-94.3	54.6	44.8	70.4	59.4	0.0	0.0
	3	4	-67.6	87.4	41.7	62.1	67.6	0.0	0.0
	4	5	-51.7	98.6	44.1	58.4	71.4	0.0	0.0
	5	6	114.6	278.1	46.3	15.2	124.3	0.0	0.0
3F	1	2	-235.0	-72.1	46.6	112.4	27.1	0.0	0.0
	2	3	-91.7	60.6	43.0	69.2	60.6	0.0	0.0
	3	4	-70.6	85.2	41.3	62.9	66.9	0.0	0.0
	4	5	-58.4	94.7	42.6	59.8	69.9	0.0	0.0
	5	6	63.9	227.0	46.5	29.4	110.2	0.0	0.0
2F	1	2	-167.9	-1.3	44.8	93.3	46.3	0.0	0.0
	2	3	-84.7	69.2	42.3	67.0	62.7	0.0	0.0
	3	4	-74.4	82.3	40.9	63.8	66.0	0.0	0.0
	4	5	-68.1	86.3	42.0	62.3	67.4	0.0	0.0
	5	6	-3.4	163.3	44.7	47.6	92.0	0.0	0.0
1F	1	2	-109.7	387.5	278.9	222.5	299.7	0.0	0.0
	2	3	-394.7	330.9	164.7	269.9	252.2	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	3	4	-334.4	336.2	192.2	260.8	261.3	0.0	0.0
	4	5	-329.7	395.0	165.1	252.0	270.1	0.0	0.0
	5	6	-387.7	109.5	278.9	299.7	222.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	233.0	157.0	38.0	-54.2	54.2	0.0	0.0
	2	3	467.5	423.4	22.0	-123.7	123.7	0.0	0.0
	3	4	405.4	404.2	0.6	-112.4	112.4	0.0	0.0
	4	5	429.8	474.4	-22.3	-125.6	125.6	0.0	0.0
	5	6	153.3	230.6	-38.6	-53.3	53.3	0.0	0.0
12F	1	2	526.2	465.1	30.6	-137.7	137.7	0.0	0.0
	2	3	810.0	786.6	11.7	-221.8	221.8	0.0	0.0
	3	4	785.3	784.7	0.3	-218.1	218.1	0.0	0.0
	4	5	794.5	818.1	-11.8	-224.0	224.0	0.0	0.0
	5	6	461.6	523.3	-30.8	-136.8	136.8	0.0	0.0
11F	1	2	801.3	711.5	44.9	-210.1	210.1	0.0	0.0
	2	3	1033.6	1008.8	12.4	-283.7	283.7	0.0	0.0
	3	4	1001.5	1000.8	0.3	-278.1	278.1	0.0	0.0
	4	5	1016.3	1041.3	-12.5	-285.8	285.8	0.0	0.0
	5	6	708.0	798.5	-45.2	-209.2	209.2	0.0	0.0
10F	1	2	975.6	877.7	49.0	-257.4	257.4	0.0	0.0
	2	3	1196.9	1173.6	11.6	-329.2	329.2	0.0	0.0
	3	4	1160.7	1160.2	0.3	-322.3	322.3	0.0	0.0
	4	5	1181.0	1204.5	-11.7	-331.3	331.3	0.0	0.0
	5	6	874.3	972.9	-49.3	-256.6	256.6	0.0	0.0
9F	1	2	1120.9	1017.9	51.5	-297.0	297.0	0.0	0.0
	2	3	1335.9	1315.4	10.3	-368.2	368.2	0.0	0.0
	3	4	1296.8	1296.3	0.3	-360.2	360.2	0.0	0.0
	4	5	1322.6	1343.3	-10.4	-370.3	370.3	0.0	0.0
	5	6	1014.6	1118.2	-51.8	-296.2	296.2	0.0	0.0
8F	1	2	1280.6	1152.7	64.0	-338.0	338.0	0.0	0.0
	2	3	1439.9	1411.8	14.1	-396.1	396.1	0.0	0.0
	3	4	1376.1	1375.6	0.3	-382.2	382.2	0.0	0.0
	4	5	1418.6	1446.9	-14.2	-398.0	398.0	0.0	0.0
	5	6	1149.4	1278.0	-64.3	-337.1	337.1	0.0	0.0
7F	1	2	2098.6	1950.9	73.9	-562.4	562.4	0.0	0.0
	2	3	1325.1	1354.2	-14.5	-372.1	372.1	0.0	0.0
	3	4	1357.4	1357.0	0.2	-377.0	377.0	0.0	0.0
	4	5	1361.2	1332.5	14.3	-374.1	374.1	0.0	0.0
	5	6	1945.3	2094.0	-74.3	-561.0	561.0	0.0	0.0
6F	1	2	2203.5	2073.9	64.8	-594.1	594.1	0.0	0.0
	2	3	1347.8	1356.1	-4.2	-375.5	375.5	0.0	0.0
	3	4	1332.4	1332.0	0.2	-370.0	370.0	0.0	0.0
	4	5	1362.6	1354.6	4.0	-377.4	377.4	0.0	0.0
	5	6	2068.6	2198.8	-65.1	-592.7	592.7	0.0	0.0
5F	1	2	2366.3	2221.9	72.2	-637.3	637.3	0.0	0.0
	2	3	1378.9	1398.0	-9.6	-385.7	385.7	0.0	0.0
	3	4	1380.5	1380.2	0.2	-383.4	383.4	0.0	0.0
	4	5	1403.5	1384.6	9.5	-387.2	387.2	0.0	0.0
	5	6	2217.4	2362.4	-72.5	-636.1	636.1	0.0	0.0
4F	1	2	2516.7	2397.6	59.5	-682.5	682.5	0.0	0.0
	2	3	1420.7	1440.7	-10.0	-397.4	397.4	0.0	0.0
	3	4	1424.4	1424.2	0.1	-395.6	395.6	0.0	0.0
	4	5	1445.3	1425.4	9.9	-398.7	398.7	0.0	0.0
	5	6	2393.9	2513.4	-59.7	-681.6	681.6	0.0	0.0
3F	1	2	2555.0	2454.6	50.2	-695.8	695.8	0.0	0.0
	2	3	1377.5	1398.2	-10.4	-385.5	385.5	0.0	0.0
	3	4	1388.3	1388.2	0.1	-385.6	385.6	0.0	0.0
	4	5	1401.5	1380.8	10.3	-386.4	386.4	0.0	0.0
	5	6	2451.9	2552.6	-50.3	-695.1	695.1	0.0	0.0
2F	1	2	2181.4	2105.7	37.9	-595.4	595.4	0.0	0.0
	2	3	1129.1	1157.3	-14.1	-317.6	317.6	0.0	0.0
	3	4	1165.8	1165.7	0.0	-323.8	323.8	0.0	0.0
	4	5	1159.1	1130.9	14.1	-318.1	318.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	5	6	2104.2	2180.1	-37.9	-595.1	595.1	0.0	0.0
1F	1	2	2594.9	1841.7	376.6	-616.2	616.2	0.0	0.0
	2	3	1370.2	1423.7	-26.7	-388.0	388.0	0.0	0.0
	3	4	1459.8	1459.9	-0.1	-405.5	405.5	0.0	0.0
	4	5	1423.9	1370.4	26.8	-388.1	388.1	0.0	0.0
	5	6	1841.6	2594.6	-376.5	-616.1	616.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-233.0	-157.0	-38.0	54.2	-54.2	0.0	0.0
	2	3	-467.5	-423.4	-22.0	123.7	-123.7	0.0	0.0
	3	4	-405.4	-404.2	-0.6	112.4	-112.4	0.0	0.0
	4	5	-429.8	-474.4	22.3	125.6	-125.6	0.0	0.0
	5	6	-153.3	-230.6	38.6	53.3	-53.3	0.0	0.0
12F	1	2	-526.2	-465.1	-30.6	137.7	-137.7	0.0	0.0
	2	3	-810.0	-786.6	-11.7	221.8	-221.8	0.0	0.0
	3	4	-785.3	-784.7	-0.3	218.1	-218.1	0.0	0.0
	4	5	-794.5	-818.1	11.8	224.0	-224.0	0.0	0.0
	5	6	-461.6	-523.3	30.8	136.8	-136.8	0.0	0.0
11F	1	2	-801.3	-711.5	-44.9	210.1	-210.1	0.0	0.0
	2	3	-1033.6	-1008.8	-12.4	283.7	-283.7	0.0	0.0
	3	4	-1001.5	-1000.8	-0.3	278.1	-278.1	0.0	0.0
	4	5	-1016.3	-1041.3	12.5	285.8	-285.8	0.0	0.0
	5	6	-708.0	-798.5	45.2	209.2	-209.2	0.0	0.0
10F	1	2	-975.6	-877.7	-49.0	257.4	-257.4	0.0	0.0
	2	3	-1196.9	-1173.6	-11.6	329.2	-329.2	0.0	0.0
	3	4	-1160.7	-1160.2	-0.3	322.3	-322.3	0.0	0.0
	4	5	-1181.0	-1204.5	11.7	331.3	-331.3	0.0	0.0
	5	6	-874.3	-972.9	49.3	256.6	-256.6	0.0	0.0
9F	1	2	-1120.9	-1017.9	-51.5	297.0	-297.0	0.0	0.0
	2	3	-1335.9	-1315.4	-10.3	368.2	-368.2	0.0	0.0
	3	4	-1296.8	-1296.3	-0.3	360.2	-360.2	0.0	0.0
	4	5	-1322.6	-1343.3	10.4	370.3	-370.3	0.0	0.0
	5	6	-1014.6	-1118.2	51.8	296.2	-296.2	0.0	0.0
8F	1	2	-1280.6	-1152.7	-64.0	338.0	-338.0	0.0	0.0
	2	3	-1439.9	-1411.8	-14.1	396.1	-396.1	0.0	0.0
	3	4	-1376.1	-1375.6	-0.3	382.2	-382.2	0.0	0.0
	4	5	-1418.6	-1446.9	14.2	398.0	-398.0	0.0	0.0
	5	6	-1149.4	-1278.0	64.3	337.1	-337.1	0.0	0.0
7F	1	2	-2098.6	-1950.9	-73.9	562.4	-562.4	0.0	0.0
	2	3	-1325.1	-1354.2	14.5	372.1	-372.1	0.0	0.0
	3	4	-1357.4	-1357.0	-0.2	377.0	-377.0	0.0	0.0
	4	5	-1361.2	-1332.5	-14.3	374.1	-374.1	0.0	0.0
	5	6	-1945.3	-2094.0	74.3	561.0	-561.0	0.0	0.0
6F	1	2	-2203.5	-2073.9	-64.8	594.1	-594.1	0.0	0.0
	2	3	-1347.8	-1356.1	4.2	375.5	-375.5	0.0	0.0
	3	4	-1332.4	-1332.0	-0.2	370.0	-370.0	0.0	0.0
	4	5	-1362.6	-1354.6	-4.0	377.4	-377.4	0.0	0.0
	5	6	-2068.6	-2198.8	65.1	592.7	-592.7	0.0	0.0
5F	1	2	-2366.3	-2221.9	-72.2	637.3	-637.3	0.0	0.0
	2	3	-1378.9	-1398.0	9.6	385.7	-385.7	0.0	0.0
	3	4	-1380.5	-1380.2	-0.2	383.4	-383.4	0.0	0.0
	4	5	-1403.5	-1384.6	-9.5	387.2	-387.2	0.0	0.0
	5	6	-2217.4	-2362.4	72.5	636.1	-636.1	0.0	0.0
4F	1	2	-2516.7	-2397.6	-59.5	682.5	-682.5	0.0	0.0
	2	3	-1420.7	-1440.7	10.0	397.4	-397.4	0.0	0.0
	3	4	-1424.4	-1424.2	-0.1	395.6	-395.6	0.0	0.0
	4	5	-1445.3	-1425.4	-9.9	398.7	-398.7	0.0	0.0
	5	6	-2393.9	-2513.4	59.7	681.6	-681.6	0.0	0.0
3F	1	2	-2555.0	-2454.6	-50.2	695.8	-695.8	0.0	0.0
	2	3	-1377.5	-1398.2	10.4	385.5	-385.5	0.0	0.0
	3	4	-1388.3	-1388.2	-0.1	385.6	-385.6	0.0	0.0
	4	5	-1401.5	-1380.8	-10.3	386.4	-386.4	0.0	0.0
	5	6	-2451.9	-2552.6	50.3	695.1	-695.1	0.0	0.0
2F	1	2	-2181.4	-2105.7	-37.9	595.4	-595.4	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	2	3	-1129.1	-1157.3	14.1	317.6	-317.6	0.0	0.0
	3	4	-1165.8	-1165.7	-0.0	323.8	-323.8	0.0	0.0
	4	5	-1159.1	-1130.9	-14.1	318.1	-318.1	0.0	0.0
	5	6	-2104.2	-2180.1	37.9	595.1	-595.1	0.0	0.0
1F	1	2	-2594.9	-1841.7	-376.6	616.2	-616.2	0.0	0.0
	2	3	-1370.2	-1423.7	26.7	388.0	-388.0	0.0	0.0
	3	4	-1459.8	-1459.9	0.1	405.5	-405.5	0.0	0.0
	4	5	-1423.9	-1370.4	-26.8	388.1	-388.1	0.0	0.0
	5	6	-1841.6	-2594.6	376.5	616.1	-616.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	269.5	197.0	-36.3	-116.6	116.6	-529.7	529.7
		2	194.6	159.6	-17.5	-88.6	88.6	-868.3	868.3
		3	17.4	16.1	-0.6	-8.4	8.4	-903.4	903.4
		4	-44.7	-38.3	3.2	20.8	-20.8	-905.9	905.9
		5	-189.2	-155.7	16.7	86.2	-86.2	-866.3	866.3
		6	-259.2	-189.5	34.9	112.2	-112.2	-526.7	526.7
11F	12F	1	139.6	148.5	4.4	-72.0	72.0	-973.8	973.8
		2	131.8	130.9	-0.4	-65.7	65.7	-1501.4	1501.4
		3	15.8	15.0	-0.4	-7.7	7.7	-1597.4	1597.4
		4	-32.9	-32.5	0.2	16.4	-16.4	-1584.6	1584.6
		5	-127.9	-127.1	0.4	63.7	-63.7	-1480.4	1480.4
		6	-133.1	-142.0	-4.4	68.8	-68.8	-966.9	966.9
10F	11F	1	160.1	151.4	-4.4	-77.4	77.4	-1422.1	1422.1
		2	133.7	128.2	-2.7	-65.1	65.1	-2158.5	2158.5
		3	14.9	14.5	-0.2	-7.3	7.3	-2311.3	2311.3
		4	-33.2	-32.3	0.5	16.3	-16.3	-2283.3	2283.3
		5	-129.5	-124.4	2.6	63.1	-63.1	-2118.6	2118.6
		6	-153.2	-144.9	4.1	74.1	-74.1	-1411.4	1411.4
9F	10F	1	149.4	147.0	-1.2	-74.1	74.1	-1870.9	1870.9
		2	127.6	124.4	-1.6	-63.0	63.0	-2816.5	2816.5
		3	14.8	14.2	-0.3	-7.3	7.3	-3023.3	3023.3
		4	-32.0	-31.2	0.4	15.8	-15.8	-2980.6	2980.6
		5	-123.2	-120.3	1.5	60.9	-60.9	-2758.1	2758.1
		6	-142.5	-140.4	1.0	70.7	-70.7	-1856.4	1856.4
8F	9F	1	137.6	131.5	-3.0	-67.3	67.3	-2316.8	2316.8
		2	114.9	109.4	-2.7	-56.1	56.1	-3480.1	3480.1
		3	14.0	14.4	0.2	-7.1	7.1	-3737.0	3737.0
		4	-30.1	-30.0	0.1	15.0	-15.0	-3680.0	3680.0
		5	-110.8	-105.3	2.8	54.0	-54.0	-3403.8	3403.8
		6	-131.3	-125.2	3.0	64.1	-64.1	-2298.7	2298.7
7F	8F	1	137.1	151.4	7.1	-71.3	71.3	-2762.4	2762.4
		2	113.8	126.1	6.2	-59.2	59.2	-4153.3	4153.3
		3	11.3	9.7	-0.8	-5.2	5.2	-4457.4	4457.4
		4	-27.5	-24.6	1.5	12.9	-12.9	-4385.8	4385.8
		5	-110.9	-121.5	-5.3	57.4	-57.4	-4058.8	4058.8
		6	-131.9	-144.4	-6.3	68.2	-68.2	-2741.2	2741.2
6F	7F	1	250.1	207.9	-21.1	-114.5	114.5	-3250.1	3250.1
		2	209.8	175.5	-17.1	-96.3	96.3	-4764.1	4764.1
		3	9.1	9.8	0.4	-4.7	4.7	-5150.6	5150.6
		4	-29.0	-28.7	0.1	14.4	-14.4	-5057.5	5057.5
		5	-204.2	-171.2	16.5	93.9	-93.9	-4646.5	4646.5
		6	-240.6	-200.3	20.2	110.2	-110.2	-3224.3	3224.3
5F	6F	1	182.4	169.5	-6.4	-88.0	88.0	-3736.5	3736.5
		2	151.6	137.5	-7.1	-72.3	72.3	-5377.1	5377.1
		3	9.1	8.3	-0.4	-4.4	4.4	-5840.4	5840.4
		4	-23.8	-24.0	-0.1	11.9	-11.9	-5725.7	5725.7
		5	-147.2	-134.2	6.5	70.3	-70.3	-5236.8	5236.8
		6	-175.0	-163.6	5.7	84.7	-84.7	-3706.6	3706.6
4F	5F	1	157.6	132.0	-12.8	-72.4	72.4	-4212.4	4212.4
		2	123.6	102.9	-10.3	-56.6	56.6	-6029.8	6029.8
		3	6.8	5.9	-0.5	-3.2	3.2	-6557.8	6557.8
		4	-18.6	-17.8	0.4	9.1	-9.1	-6422.7	6422.7
		5	-119.5	-100.5	9.5	55.0	-55.0	-5867.8	5867.8

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	6	-151.2	-127.8	11.7	69.7	-69.7	-4179.2	4179.2
3F	4F	1	156.7	130.5	-13.1	-71.8	71.8	-4681.7	4681.7
		2	117.0	92.4	-12.3	-52.3	52.3	-6697.3	6697.3
		3	7.1	5.7	-0.7	-3.2	3.2	-7281.3	7281.3
		4	-18.0	-16.5	0.7	8.6	-8.6	-7126.9	7126.9
		5	-112.6	-90.4	11.1	50.7	-50.7	-6515.3	6515.3
		6	-150.3	-126.8	11.7	69.3	-69.3	-4645.7	4645.7
2F	3F	1	104.5	81.8	-11.4	-46.6	46.6	-5144.2	5144.2
		2	71.4	58.2	-6.6	-32.4	32.4	-7394.9	7394.9
		3	4.3	2.3	-1.0	-1.6	1.6	-8024.1	8024.1
		4	-10.3	-9.1	0.6	4.8	-4.8	-7851.3	7851.3
		5	-68.3	-57.2	5.5	31.4	-31.4	-7193.9	7193.9
		6	-100.2	-79.9	10.1	45.0	-45.0	-5106.0	5106.0
1F	2F	1	86.1	109.7	11.8	-42.6	42.6	-5593.1	5593.1
		2	27.8	7.2	-10.3	-7.6	7.6	-8124.2	8124.2
		3	2.9	3.6	0.4	-1.4	1.4	-8786.4	8786.4
		4	-5.1	-6.5	-0.7	2.5	-2.5	-8595.6	8595.6
		5	-25.7	-7.4	9.2	7.2	-7.2	-7905.1	7905.1
		6	-83.5	-109.5	-13.0	41.9	-41.9	-5553.7	5553.7

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	-233.0	-61.4	85.8	73.6	-73.6	41.5	-41.5
		2	-624.5	-418.6	102.9	260.8	-260.8	71.7	-71.7
		3	-828.7	-583.7	122.5	353.1	-353.1	-11.1	11.1
		4	-834.0	-587.8	123.1	355.5	-355.5	9.4	-9.4
		5	-627.7	-421.2	103.2	262.2	-262.2	-70.9	70.9
		6	-230.6	-59.7	85.5	72.6	-72.6	-40.7	40.7
11F	12F	1	-464.8	-275.6	94.6	185.1	-185.1	165.4	-165.4
		2	-856.5	-704.9	75.8	390.3	-390.3	159.6	-159.6
		3	-988.2	-835.6	76.3	455.9	-455.9	-14.1	14.1
		4	-991.4	-838.9	76.3	457.6	-457.6	10.1	-10.1
		5	-858.5	-707.0	75.8	391.4	-391.4	-157.2	157.2
		6	-463.6	-274.3	94.7	184.5	-184.5	-163.8	163.8
10F	11F	1	-525.7	-413.0	56.4	233.2	-233.2	363.1	-363.1
		2	-1040.1	-934.6	52.8	490.6	-490.6	237.5	-237.5
		3	-1174.7	-1065.0	54.8	556.5	-556.5	-18.8	18.8
		4	-1178.2	-1068.4	54.9	558.2	-558.2	12.7	-12.7
		5	-1042.4	-936.7	52.8	491.7	-491.7	-233.4	233.4
		6	-524.3	-411.6	56.3	232.5	-232.5	-360.8	360.8
9F	10F	1	-562.6	-470.3	46.2	258.2	-258.2	605.0	-605.0
		2	-1140.0	-1056.8	41.6	549.2	-549.2	312.6	-312.6
		3	-1269.3	-1181.2	44.1	612.6	-612.6	-25.4	25.4
		4	-1272.7	-1184.5	44.1	614.3	-614.3	17.0	-17.0
		5	-1142.1	-1058.8	41.6	550.2	-550.2	-306.8	306.8
		6	-561.3	-468.9	46.2	257.5	-257.5	-601.9	601.9
8F	9F	1	-650.6	-540.2	55.2	297.7	-297.7	884.8	-884.8
		2	-1297.0	-1231.5	32.7	632.1	-632.1	387.6	-387.6
		3	-1431.1	-1379.3	25.9	702.6	-702.6	-33.3	33.3
		4	-1434.3	-1382.5	25.9	704.2	-704.2	22.6	-22.6
		5	-1299.1	-1233.7	32.7	633.2	-633.2	-380.1	380.1
		6	-649.3	-539.0	55.2	297.1	-297.1	-881.0	881.0
7F	8F	1	-740.4	-1021.7	-140.6	435.1	-435.1	1206.6	-1206.6
		2	-1361.0	-1543.5	-91.3	717.2	-717.2	450.7	-450.7
		3	-1408.6	-1488.9	-40.1	715.4	-715.4	-46.9	46.9
		4	-1411.6	-1491.8	-40.1	716.9	-716.9	34.1	-34.1
		5	-1362.6	-1544.6	-91.0	717.8	-717.8	-441.5	441.5
		6	-739.0	-1020.0	-140.5	434.3	-434.3	-1202.1	1202.1
6F	7F	1	-1076.9	-1005.6	35.6	520.6	-520.6	1748.1	-1748.1
		2	-1732.4	-1601.1	65.7	833.4	-833.4	282.8	-282.8
		3	-1222.8	-1310.2	-43.7	633.2	-633.2	-39.5	39.5
		4	-1226.3	-1313.5	-43.6	635.0	-635.0	18.7	-18.7
		5	-1733.2	-1601.8	65.7	833.8	-833.8	-266.6	266.6
		6	-1074.0	-1003.2	35.4	519.3	-519.3	-1742.4	1742.4
5F	6F	1	-1197.8	-1093.8	52.0	572.9	-572.9	2321.7	-2321.7

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	2	-1820.6	-1702.5	59.1	880.8	-880.8	91.8	-91.8
		3	-1378.3	-1398.3	-10.0	694.1	-694.1	-42.2	42.2
		4	-1381.1	-1401.1	-10.0	695.6	-695.6	12.8	-12.8
		5	-1821.4	-1703.1	59.1	881.1	-881.1	-67.7	67.7
		6	-1195.7	-1091.8	51.9	571.9	-571.9	-2314.7	2314.7
4F	5F	1	-1272.5	-1252.1	10.2	631.2	-631.2	2941.4	-2941.4
		2	-1898.3	-1807.6	45.4	926.5	-926.5	-131.8	131.8
		3	-1380.3	-1462.0	-40.9	710.6	-710.6	-41.3	41.3
		4	-1382.6	-1464.1	-40.8	711.7	-711.7	4.9	-4.9
		5	-1898.9	-1808.1	45.4	926.7	-926.7	162.5	-162.5
		6	-1270.6	-1250.6	10.0	630.3	-630.3	-2933.4	2933.4
3F	4F	1	-1264.5	-1295.0	-15.3	639.9	-639.9	3609.1	-3609.1
		2	-2010.8	-1961.5	24.6	993.1	-993.1	-388.2	388.2
		3	-1403.1	-1531.1	-64.0	733.6	-733.6	-39.6	39.6
		4	-1405.3	-1533.0	-63.8	734.6	-734.6	-2.8	2.8
		5	-2011.3	-1961.9	24.7	993.3	-993.3	424.6	-424.6
		6	-1262.8	-1293.6	-15.4	639.1	-639.1	-3600.3	3600.3
2F	3F	1	-1260.0	-1633.9	-186.9	723.5	-723.5	4294.2	-4294.2
		2	-1870.5	-2159.1	-144.3	1007.4	-1007.4	-672.1	672.1
		3	-1255.4	-1670.2	-207.4	731.4	-731.4	-35.8	35.8
		4	-1256.6	-1671.3	-207.3	732.0	-732.0	-11.2	11.2
		5	-1870.8	-2159.4	-144.3	1007.6	-1007.6	713.3	-713.3
		6	-1259.0	-1633.0	-187.0	723.0	-723.0	-4284.8	4284.8
1F	2F	1	-547.5	-2594.9	-1023.7	683.1	-683.1	4884.3	-4884.3
		2	-1075.6	-3211.9	-1068.2	932.1	-932.1	-933.0	933.0
		3	-653.0	-2883.4	-1115.2	768.8	-768.8	-27.0	27.0
		4	-653.5	-2883.8	-1115.1	769.0	-769.0	-22.7	22.7
		5	-1075.8	-3212.0	-1068.1	932.1	-932.1	976.9	-976.9
		6	-547.1	-2594.6	-1023.8	683.0	-683.0	-4874.6	4874.6

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	233.0	61.4	-85.8	-73.6	73.6	-41.5	41.5
		2	624.5	418.6	-102.9	-260.8	260.8	-71.7	71.7
		3	828.7	583.7	-122.5	-353.1	353.1	11.1	-11.1
		4	834.0	587.8	-123.1	-355.5	355.5	-9.4	9.4
		5	627.7	421.2	-103.2	-262.2	262.2	70.9	-70.9
		6	230.6	59.7	-85.5	-72.6	72.6	40.7	-40.7
11F	12F	1	464.8	275.6	-94.6	-185.1	185.1	-165.4	165.4
		2	856.5	704.9	-75.8	-390.3	390.3	-159.6	159.6
		3	988.2	835.6	-76.3	-455.9	455.9	14.1	-14.1
		4	991.4	838.9	-76.3	-457.6	457.6	-10.1	10.1
		5	858.5	707.0	-75.8	-391.4	391.4	157.2	-157.2
		6	463.6	274.3	-94.7	-184.5	184.5	163.8	-163.8
10F	11F	1	525.7	413.0	-56.4	-233.2	233.2	-363.1	363.1
		2	1040.1	934.6	-52.8	-490.6	490.6	-237.5	237.5
		3	1174.7	1065.0	-54.8	-556.5	556.5	18.8	-18.8
		4	1178.2	1068.4	-54.9	-558.2	558.2	-12.7	12.7
		5	1042.4	936.7	-52.8	-491.7	491.7	233.4	-233.4
		6	524.3	411.6	-56.3	-232.5	232.5	360.8	-360.8
9F	10F	1	562.6	470.3	-46.2	-258.2	258.2	-605.0	605.0
		2	1140.0	1056.8	-41.6	-549.2	549.2	-312.6	312.6
		3	1269.3	1181.2	-44.1	-612.6	612.6	25.4	-25.4
		4	1272.7	1184.5	-44.1	-614.3	614.3	-17.0	17.0
		5	1142.1	1058.8	-41.6	-550.2	550.2	306.8	-306.8
		6	561.3	468.9	-46.2	-257.5	257.5	601.9	-601.9
8F	9F	1	650.6	540.2	-55.2	-297.7	297.7	-884.8	884.8
		2	1297.0	1231.5	-32.7	-632.1	632.1	-387.6	387.6
		3	1431.1	1379.3	-25.9	-702.6	702.6	33.3	-33.3
		4	1434.3	1382.5	-25.9	-704.2	704.2	-22.6	22.6
		5	1299.1	1233.7	-32.7	-633.2	633.2	380.1	-380.1
		6	649.3	539.0	-55.2	-297.1	297.1	881.0	-881.0
7F	8F	1	740.4	1021.7	140.6	-435.1	435.1	-1206.6	1206.6
		2	1361.0	1543.5	91.3	-717.2	717.2	-450.7	450.7
		3	1408.6	1488.9	40.1	-715.4	715.4	46.9	-46.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	4	1411.6	1491.8	40.1	-716.9	716.9	-34.1	34.1
		5	1362.6	1544.6	91.0	-717.8	717.8	441.5	-441.5
		6	739.0	1020.0	140.5	-434.3	434.3	1202.1	-1202.1
6F	7F	1	1076.9	1005.6	-35.6	-520.6	520.6	-1748.1	1748.1
		2	1732.4	1601.1	-65.7	-833.4	833.4	-282.8	282.8
		3	1222.8	1310.2	43.7	-633.2	633.2	39.5	-39.5
		4	1226.3	1313.5	43.6	-635.0	635.0	-18.7	18.7
		5	1733.2	1601.8	-65.7	-833.8	833.8	266.6	-266.6
		6	1074.0	1003.2	-35.4	-519.3	519.3	1742.4	-1742.4
5F	6F	1	1197.8	1093.8	-52.0	-572.9	572.9	-2321.7	2321.7
		2	1820.6	1702.5	-59.1	-880.8	880.8	-91.8	91.8
		3	1378.3	1398.3	10.0	-694.1	694.1	42.2	-42.2
		4	1381.1	1401.1	10.0	-695.6	695.6	-12.8	12.8
		5	1821.4	1703.1	-59.1	-881.1	881.1	67.7	-67.7
		6	1195.7	1091.8	-51.9	-571.9	571.9	2314.7	-2314.7
4F	5F	1	1272.5	1252.1	-10.2	-631.2	631.2	-2941.4	2941.4
		2	1898.3	1807.6	-45.4	-926.5	926.5	131.8	-131.8
		3	1380.3	1462.0	40.9	-710.6	710.6	41.3	-41.3
		4	1382.6	1464.1	40.8	-711.7	711.7	-4.9	4.9
		5	1898.9	1808.1	-45.4	-926.7	926.7	-162.5	162.5
		6	1270.6	1250.6	-10.0	-630.3	630.3	2933.4	-2933.4
3F	4F	1	1264.5	1295.0	15.3	-639.9	639.9	-3609.1	3609.1
		2	2010.8	1961.5	-24.6	-993.1	993.1	388.2	-388.2
		3	1403.1	1531.1	64.0	-733.6	733.6	39.6	-39.6
		4	1405.3	1533.0	63.8	-734.6	734.6	2.8	-2.8
		5	2011.3	1961.9	-24.7	-993.3	993.3	-424.6	424.6
		6	1262.8	1293.6	15.4	-639.1	639.1	3600.3	-3600.3
2F	3F	1	1260.0	1633.9	186.9	-723.5	723.5	-4294.2	4294.2
		2	1870.5	2159.1	144.3	-1007.4	1007.4	672.1	-672.1
		3	1255.4	1670.2	207.4	-731.4	731.4	35.8	-35.8
		4	1256.6	1671.3	207.3	-732.0	732.0	11.2	-11.2
		5	1870.8	2159.4	144.3	-1007.6	1007.6	-713.3	713.3
		6	1259.0	1633.0	187.0	-723.0	723.0	4284.8	-4284.8
1F	2F	1	547.5	2594.9	1023.7	-683.1	683.1	-4884.3	4884.3
		2	1075.6	3211.9	1068.2	-932.1	932.1	933.0	-933.0
		3	653.0	2883.4	1115.2	-768.8	768.8	27.0	-27.0
		4	653.5	2883.8	1115.1	-769.0	769.0	22.7	-22.7
		5	1075.8	3212.0	1068.1	-932.1	932.1	-976.9	976.9
		6	547.1	2594.6	1023.8	-683.0	683.0	4874.6	-4874.6

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-65.9	20.6	36.7	50.0	37.4	0.0	0.0
	2	3	-59.0	34.0	33.4	47.2	40.3	0.0	0.0
	3	4	-31.1	67.7	30.5	38.7	48.8	0.0	0.0
	4	5	-40.7	63.9	27.6	40.5	47.0	0.0	0.0
	5	6	-38.9	51.7	34.6	41.9	45.5	0.0	0.0
12F	1	2	-63.7	-26.1	4.2	25.2	0.3	0.0	0.0
	2	3	-57.8	38.7	35.3	48.4	43.1	0.0	0.0
	3	4	-34.0	67.7	32.7	41.1	50.4	0.0	0.0
	4	5	-7.2	25.8	6.5	10.2	15.4	0.0	0.0
	5	6	15.4	48.2	6.6	3.9	21.6	0.0	0.0
11F	1	2	-54.4	-21.5	6.5	23.3	2.2	0.0	0.0
	2	3	-59.5	38.3	34.6	48.7	42.8	0.0	0.0
	3	4	-34.2	67.6	32.6	41.1	50.4	0.0	0.0
	4	5	-7.2	25.9	6.4	10.2	15.4	0.0	0.0
	5	6	10.6	40.1	8.3	5.7	19.8	0.0	0.0
10F	1	2	-70.2	-33.2	6.5	28.3	-0.4	0.0	0.0
	2	3	-59.7	33.0	39.2	50.6	43.2	0.0	0.0
	3	4	-27.5	73.3	35.2	40.5	53.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	4	5	-6.3	29.6	7.1	10.7	17.1	0.0	0.0
	5	6	16.8	49.9	8.5	4.6	23.2	0.0	0.0
9F	1	2	-69.9	-32.9	6.5	28.2	-0.4	0.0	0.0
	2	3	-62.3	33.7	37.6	50.9	42.9	0.0	0.0
	3	4	-28.3	74.1	34.4	40.5	53.2	0.0	0.0
	4	5	-5.3	30.6	7.1	10.4	17.4	0.0	0.0
	5	6	16.5	49.6	8.5	4.7	23.1	0.0	0.0
8F	1	2	-61.6	-25.0	6.7	25.9	1.9	0.0	0.0
	2	3	-59.5	37.2	37.3	50.0	43.8	0.0	0.0
	3	4	-32.2	70.4	34.3	41.6	52.2	0.0	0.0
	4	5	-7.9	28.3	6.9	11.1	16.8	0.0	0.0
	5	6	12.2	44.8	8.8	6.0	21.8	0.0	0.0
7F	1	2	-63.0	-27.0	7.1	26.4	1.4	0.0	0.0
	2	3	-64.2	37.9	34.5	50.5	43.2	0.0	0.0
	3	4	-31.9	74.2	32.6	41.0	52.8	0.0	0.0
	4	5	-4.5	30.8	7.4	10.3	17.6	0.0	0.0
	5	6	13.8	47.0	8.4	5.5	22.4	0.0	0.0
6F	1	2	-61.4	-26.1	7.4	26.1	1.8	0.0	0.0
	2	3	-67.2	39.0	32.5	50.8	43.0	0.0	0.0
	3	4	-32.9	75.6	31.3	41.0	52.8	0.0	0.0
	4	5	-3.0	31.7	7.7	9.9	17.9	0.0	0.0
	5	6	13.1	46.5	8.3	5.6	22.2	0.0	0.0
5F	1	2	-51.3	-16.1	7.5	23.3	4.6	0.0	0.0
	2	3	-63.2	43.1	32.4	49.7	44.1	0.0	0.0
	3	4	-38.1	70.3	31.4	42.4	51.4	0.0	0.0
	4	5	-7.0	28.0	7.6	11.0	16.8	0.0	0.0
	5	6	6.8	39.8	8.5	7.4	20.4	0.0	0.0
4F	1	2	-44.1	-9.2	7.6	21.3	6.5	0.0	0.0
	2	3	-62.3	46.2	31.4	49.1	44.7	0.0	0.0
	3	4	-42.2	67.6	30.7	43.4	50.4	0.0	0.0
	4	5	-8.9	25.8	7.7	11.6	16.3	0.0	0.0
	5	6	1.9	35.0	8.5	8.8	19.0	0.0	0.0
3F	1	2	-36.4	-2.3	8.0	19.3	8.5	0.0	0.0
	2	3	-61.3	49.0	30.5	48.6	45.2	0.0	0.0
	3	4	-46.0	64.8	30.2	44.3	49.5	0.0	0.0
	4	5	-10.8	23.6	7.8	12.1	15.7	0.0	0.0
	5	6	-3.1	29.7	8.6	10.2	17.6	0.0	0.0
2F	1	2	-28.3	8.9	7.6	17.3	11.9	0.0	0.0
	2	3	-56.9	54.5	31.0	47.9	47.2	0.0	0.0
	3	4	-52.9	59.5	30.6	46.6	48.5	0.0	0.0
	4	5	-16.2	20.0	8.1	14.0	15.1	0.0	0.0
	5	6	-9.9	25.4	8.5	12.4	16.7	0.0	0.0
1F	1	2	-37.7	336.6	249.6	185.1	268.2	0.0	0.0
	2	3	-343.2	274.7	127.8	236.2	217.1	0.0	0.0
	3	4	-275.4	284.6	156.7	225.4	227.9	0.0	0.0
	4	5	-270.9	339.1	131.7	217.2	236.1	0.0	0.0
	5	6	-342.4	37.5	246.8	269.0	184.3	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	98.7	71.2	13.7	-23.6	23.6	0.0	0.0
	2	3	118.7	112.5	3.1	-32.1	32.1	0.0	0.0
	3	4	100.9	93.8	3.6	-27.0	27.0	0.0	0.0
	4	5	124.5	133.8	-4.7	-35.9	35.9	0.0	0.0
	5	6	53.6	89.7	-18.1	-19.9	19.9	0.0	0.0
12F	1	2	183.9	159.4	12.2	-47.7	47.7	0.0	0.0
	2	3	241.8	231.8	5.0	-65.8	65.8	0.0	0.0
	3	4	230.5	238.6	-4.1	-65.2	65.2	0.0	0.0
	4	5	186.8	193.6	-3.4	-52.8	52.8	0.0	0.0
	5	6	161.7	179.1	-8.7	-47.3	47.3	0.0	0.0
11F	1	2	259.7	226.6	16.6	-67.5	67.5	0.0	0.0
	2	3	314.8	304.3	5.2	-86.0	86.0	0.0	0.0
	3	4	303.0	312.5	-4.7	-85.5	85.5	0.0	0.0
	4	5	236.7	243.9	-3.6	-66.7	66.7	0.0	0.0
	5	6	231.5	257.0	-12.7	-67.8	67.8	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	422.9	358.3	32.3	-108.5	108.5	0.0	0.0
	2	3	462.4	448.3	7.1	-126.5	126.5	0.0	0.0
	3	4	444.6	456.9	-6.1	-125.2	125.2	0.0	0.0
	4	5	370.0	380.8	-5.4	-104.3	104.3	0.0	0.0
	5	6	363.8	417.9	-27.0	-108.6	108.6	0.0	0.0
9F	1	2	511.2	443.4	33.9	-132.6	132.6	0.0	0.0
	2	3	556.5	541.7	7.4	-152.5	152.5	0.0	0.0
	3	4	539.4	555.0	-7.8	-152.0	152.0	0.0	0.0
	4	5	440.2	451.1	-5.4	-123.8	123.8	0.0	0.0
	5	6	453.2	507.8	-27.3	-133.5	133.5	0.0	0.0
8F	1	2	551.2	475.3	38.0	-142.6	142.6	0.0	0.0
	2	3	578.6	565.2	6.7	-158.9	158.9	0.0	0.0
	3	4	564.3	581.2	-8.4	-159.1	159.1	0.0	0.0
	4	5	457.0	466.8	-4.9	-128.3	128.3	0.0	0.0
	5	6	487.8	549.3	-30.8	-144.0	144.0	0.0	0.0
7F	1	2	572.6	518.9	26.8	-151.6	151.6	0.0	0.0
	2	3	647.8	636.1	5.9	-178.3	178.3	0.0	0.0
	3	4	633.4	647.3	-7.0	-177.9	177.9	0.0	0.0
	4	5	499.5	507.9	-4.2	-139.9	139.9	0.0	0.0
	5	6	527.7	569.8	-21.1	-152.4	152.4	0.0	0.0
6F	1	2	597.9	559.8	19.1	-160.8	160.8	0.0	0.0
	2	3	708.3	698.6	4.8	-195.4	195.4	0.0	0.0
	3	4	695.3	706.6	-5.7	-194.7	194.7	0.0	0.0
	4	5	534.9	541.7	-3.4	-149.5	149.5	0.0	0.0
	5	6	565.5	594.3	-14.4	-161.1	161.1	0.0	0.0
5F	1	2	630.0	585.2	22.4	-168.8	168.8	0.0	0.0
	2	3	718.1	709.0	4.6	-198.2	198.2	0.0	0.0
	3	4	707.7	720.5	-6.4	-198.4	198.4	0.0	0.0
	4	5	541.3	547.7	-3.2	-151.3	151.3	0.0	0.0
	5	6	594.7	629.0	-17.2	-170.0	170.0	0.0	0.0
4F	1	2	649.1	612.6	18.2	-175.2	175.2	0.0	0.0
	2	3	746.4	738.7	3.8	-206.3	206.3	0.0	0.0
	3	4	738.0	749.2	-5.6	-206.6	206.6	0.0	0.0
	4	5	555.3	560.5	-2.6	-155.0	155.0	0.0	0.0
	5	6	621.9	649.2	-13.7	-176.5	176.5	0.0	0.0
3F	1	2	634.6	606.8	13.9	-172.4	172.4	0.0	0.0
	2	3	737.1	731.2	2.9	-203.9	203.9	0.0	0.0
	3	4	731.0	739.9	-4.5	-204.3	204.3	0.0	0.0
	4	5	541.2	545.2	-2.0	-150.9	150.9	0.0	0.0
	5	6	614.7	635.3	-10.3	-173.6	173.6	0.0	0.0
2F	1	2	557.9	529.8	14.1	-151.1	151.1	0.0	0.0
	2	3	626.2	620.3	2.9	-173.1	173.1	0.0	0.0
	3	4	622.1	631.7	-4.8	-174.1	174.1	0.0	0.0
	4	5	460.1	463.9	-1.9	-128.3	128.3	0.0	0.0
	5	6	541.2	561.4	-10.1	-153.1	153.1	0.0	0.0
1F	1	2	1093.1	756.6	168.3	-256.9	256.9	0.0	0.0
	2	3	573.8	648.6	-37.4	-169.8	169.8	0.0	0.0
	3	4	692.0	679.5	6.3	-190.5	190.5	0.0	0.0
	4	5	619.8	546.9	36.4	-162.0	162.0	0.0	0.0
	5	6	741.8	1093.5	-175.9	-254.9	254.9	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	1	2	-98.7	-71.2	-13.7	23.6	-23.6	0.0	0.0
	2	3	-118.7	-112.5	-3.1	32.1	-32.1	0.0	0.0
	3	4	-100.9	-93.8	-3.6	27.0	-27.0	0.0	0.0
	4	5	-124.5	-133.8	4.7	35.9	-35.9	0.0	0.0
	5	6	-53.6	-89.7	18.1	19.9	-19.9	0.0	0.0
12F	1	2	-183.9	-159.4	-12.2	47.7	-47.7	0.0	0.0
	2	3	-241.8	-231.8	-5.0	65.8	-65.8	0.0	0.0
	3	4	-230.5	-238.6	4.1	65.2	-65.2	0.0	0.0
	4	5	-186.8	-193.6	3.4	52.8	-52.8	0.0	0.0
	5	6	-161.7	-179.1	8.7	47.3	-47.3	0.0	0.0
11F	1	2	-259.7	-226.6	-16.6	67.5	-67.5	0.0	0.0
	2	3	-314.8	-304.3	-5.2	86.0	-86.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	3	4	-303.0	-312.5	4.7	85.5	-85.5	0.0	0.0
	4	5	-236.7	-243.9	3.6	66.7	-66.7	0.0	0.0
	5	6	-231.5	-257.0	12.7	67.8	-67.8	0.0	0.0
10F	1	2	-422.9	-358.3	-32.3	108.5	-108.5	0.0	0.0
	2	3	-462.4	-448.3	-7.1	126.5	-126.5	0.0	0.0
	3	4	-444.6	-456.9	6.1	125.2	-125.2	0.0	0.0
	4	5	-370.0	-380.8	5.4	104.3	-104.3	0.0	0.0
	5	6	-363.8	-417.9	27.0	108.6	-108.6	0.0	0.0
9F	1	2	-511.2	-443.4	-33.9	132.6	-132.6	0.0	0.0
	2	3	-556.5	-541.7	-7.4	152.5	-152.5	0.0	0.0
	3	4	-539.4	-555.0	7.8	152.0	-152.0	0.0	0.0
	4	5	-440.2	-451.1	5.4	123.8	-123.8	0.0	0.0
	5	6	-453.2	-507.8	27.3	133.5	-133.5	0.0	0.0
8F	1	2	-551.2	-475.3	-38.0	142.6	-142.6	0.0	0.0
	2	3	-578.6	-565.2	-6.7	158.9	-158.9	0.0	0.0
	3	4	-564.3	-581.2	8.4	159.1	-159.1	0.0	0.0
	4	5	-457.0	-466.8	4.9	128.3	-128.3	0.0	0.0
	5	6	-487.8	-549.3	30.8	144.0	-144.0	0.0	0.0
7F	1	2	-572.6	-518.9	-26.8	151.6	-151.6	0.0	0.0
	2	3	-647.8	-636.1	-5.9	178.3	-178.3	0.0	0.0
	3	4	-633.4	-647.3	7.0	177.9	-177.9	0.0	0.0
	4	5	-499.5	-507.9	4.2	139.9	-139.9	0.0	0.0
	5	6	-527.7	-569.8	21.1	152.4	-152.4	0.0	0.0
6F	1	2	-597.9	-559.8	-19.1	160.8	-160.8	0.0	0.0
	2	3	-708.3	-698.6	-4.8	195.4	-195.4	0.0	0.0
	3	4	-695.3	-706.6	5.7	194.7	-194.7	0.0	0.0
	4	5	-534.9	-541.7	3.4	149.5	-149.5	0.0	0.0
	5	6	-565.5	-594.3	14.4	161.1	-161.1	0.0	0.0
5F	1	2	-630.0	-585.2	-22.4	168.8	-168.8	0.0	0.0
	2	3	-718.1	-709.0	-4.6	198.2	-198.2	0.0	0.0
	3	4	-707.7	-720.5	6.4	198.4	-198.4	0.0	0.0
	4	5	-541.3	-547.7	3.2	151.3	-151.3	0.0	0.0
	5	6	-594.7	-629.0	17.2	170.0	-170.0	0.0	0.0
4F	1	2	-649.1	-612.6	-18.2	175.2	-175.2	0.0	0.0
	2	3	-746.4	-738.7	-3.8	206.3	-206.3	0.0	0.0
	3	4	-738.0	-749.2	5.6	206.6	-206.6	0.0	0.0
	4	5	-555.3	-560.5	2.6	155.0	-155.0	0.0	0.0
	5	6	-621.9	-649.2	13.7	176.5	-176.5	0.0	0.0
3F	1	2	-634.6	-606.8	-13.9	172.4	-172.4	0.0	0.0
	2	3	-737.1	-731.2	-2.9	203.9	-203.9	0.0	0.0
	3	4	-731.0	-739.9	4.5	204.3	-204.3	0.0	0.0
	4	5	-541.2	-545.2	2.0	150.9	-150.9	0.0	0.0
	5	6	-614.7	-635.3	10.3	173.6	-173.6	0.0	0.0
2F	1	2	-557.9	-529.8	-14.1	151.1	-151.1	0.0	0.0
	2	3	-626.2	-620.3	-2.9	173.1	-173.1	0.0	0.0
	3	4	-622.1	-631.7	4.8	174.1	-174.1	0.0	0.0
	4	5	-460.1	-463.9	1.9	128.3	-128.3	0.0	0.0
	5	6	-541.2	-561.4	10.1	153.1	-153.1	0.0	0.0
1F	1	2	-1093.1	-756.6	-168.3	256.9	-256.9	0.0	0.0
	2	3	-573.8	-648.6	37.4	169.8	-169.8	0.0	0.0
	3	4	-692.0	-679.5	-6.3	190.5	-190.5	0.0	0.0
	4	5	-619.8	-546.9	-36.4	162.0	-162.0	0.0	0.0
	5	6	-741.8	-1093.5	175.9	254.9	-254.9	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	65.9	44.8	-10.6	-27.7	27.7	-129.0	129.0
		2	38.4	43.4	2.5	-20.4	20.4	-208.5	208.5
		3	-2.9	-2.8	0.1	1.4	-1.4	-203.6	203.6
		4	-27.0	-30.9	-1.9	14.5	-14.5	-218.8	218.8
		5	-25.0	-23.7	0.7	12.2	-12.2	-218.2	218.2
		6	-51.7	-34.6	8.6	21.6	-21.6	-124.2	124.2
11F	12F	1	18.9	25.3	3.2	-11.1	11.1	-267.6	267.6
		2	40.5	42.5	1.0	-20.8	20.8	-435.6	435.6
		3	-1.9	-2.0	-0.1	1.0	-1.0	-472.2	472.2

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	4	-29.6	-31.8	-1.1	15.3	-15.3	-442.8	442.8
		5	-17.5	-18.5	-0.5	9.0	-9.0	-394.9	394.9
		6	-13.6	-18.8	-2.6	8.1	-8.1	-258.8	258.8
10F	11F	1	29.1	32.4	1.6	-15.3	15.3	-393.3	393.3
		2	38.5	42.6	2.0	-20.1	20.1	-648.2	648.2
		3	-2.0	-2.5	-0.2	1.1	-1.1	-723.5	723.5
		4	-28.6	-31.1	-1.2	14.8	-14.8	-649.0	649.0
		5	-18.0	-20.9	-1.5	9.7	-9.7	-556.2	556.2
		6	-21.4	-23.3	-1.0	11.1	-11.1	-380.6	380.6
9F	10F	1	37.8	37.5	-0.2	-18.8	18.8	-527.5	527.5
		2	50.3	50.7	0.2	-25.3	25.3	-867.6	867.6
		3	-3.0	-3.0	0.0	1.5	-1.5	-982.6	982.6
		4	-35.9	-36.4	-0.3	18.1	-18.1	-866.2	866.2
		5	-25.5	-25.5	0.0	12.8	-12.8	-725.2	725.2
		6	-26.6	-26.5	0.0	13.3	-13.3	-509.5	509.5
8F	9F	1	32.4	34.1	0.9	-16.6	16.6	-662.5	662.5
		2	44.5	46.5	1.0	-22.7	22.7	-1088.5	1088.5
		3	-2.5	-2.6	-0.1	1.3	-1.3	-1242.9	1242.9
		4	-32.3	-34.0	-0.8	16.6	-16.6	-1083.8	1083.8
		5	-21.6	-22.2	-0.3	10.9	-10.9	-894.9	894.9
		6	-23.1	-24.4	-0.7	11.9	-11.9	-639.1	639.1
7F	8F	1	27.5	26.2	-0.6	-13.2	13.2	-791.2	791.2
		2	37.9	36.7	-0.6	-18.4	18.4	-1305.7	1305.7
		3	-2.5	-2.2	0.1	1.2	-1.2	-1499.9	1499.9
		4	-28.6	-27.5	0.5	13.9	-13.9	-1295.7	1295.7
		5	-18.3	-17.6	0.4	8.9	-8.9	-1060.1	1060.1
		6	-20.3	-19.1	0.6	9.7	-9.7	-763.3	763.3
6F	7F	1	36.8	35.2	-0.8	-18.0	18.0	-925.4	925.4
		2	54.5	53.0	-0.7	-26.9	26.9	-1561.9	1561.9
		3	-3.8	-3.7	0.1	1.9	-1.9	-1797.2	1797.2
		4	-42.1	-41.2	0.4	20.8	-20.8	-1555.0	1555.0
		5	-27.0	-26.2	0.4	13.3	-13.3	-1271.0	1271.0
		6	-27.9	-26.7	0.6	13.6	-13.6	-892.7	892.7
5F	6F	1	26.3	28.8	1.2	-13.8	13.8	-1061.3	1061.3
		2	40.3	44.1	1.9	-21.1	21.1	-1825.4	1825.4
		3	-2.4	-3.0	-0.3	1.4	-1.4	-2101.4	2101.4
		4	-31.4	-35.3	-1.9	16.7	-16.7	-1820.8	1820.8
		5	-18.7	-20.2	-0.8	9.7	-9.7	-1488.5	1488.5
		6	-19.8	-22.5	-1.3	10.6	-10.6	-1023.8	1023.8
4F	5F	1	22.5	21.3	-0.6	-11.0	11.0	-1190.0	1190.0
		2	35.2	34.6	-0.3	-17.5	17.5	-2070.5	2070.5
		3	-2.0	-2.3	-0.1	1.1	-1.1	-2387.3	2387.3
		4	-28.1	-28.5	-0.2	14.1	-14.1	-2063.2	2063.2
		5	-14.6	-14.4	0.1	7.3	-7.3	-1684.6	1684.6
		6	-17.3	-17.1	0.1	8.6	-8.6	-1148.9	1148.9
3F	4F	1	22.8	22.6	-0.1	-11.3	11.3	-1319.4	1319.4
		2	36.8	35.1	-0.9	-18.0	18.0	-2319.7	2319.7
		3	-1.7	-2.0	-0.1	0.9	-0.9	-2677.3	2677.3
		4	-30.2	-30.3	-0.0	15.1	-15.1	-2305.7	2305.7
		5	-13.3	-12.6	0.4	6.5	-6.5	-1881.9	1881.9
		6	-17.9	-18.9	-0.5	9.2	-9.2	-1275.5	1275.5
2F	3F	1	13.8	9.5	-2.2	-5.8	5.8	-1446.9	1446.9
		2	28.4	32.0	1.8	-15.1	15.1	-2563.3	2563.3
		3	-1.0	-1.8	-0.4	0.7	-0.7	-2960.8	2960.8
		4	-23.7	-27.3	-1.8	12.7	-12.7	-2537.9	2537.9
		5	-7.9	-8.9	-0.5	4.2	-4.2	-2070.8	2070.8
		6	-10.8	-8.0	1.4	4.7	-4.7	-1401.0	1401.0
1F	2F	1	18.8	37.7	9.4	-12.3	12.3	-1573.3	1573.3
		2	16.0	6.5	-4.7	-4.9	4.9	-2799.7	2799.7
		3	0.1	0.8	0.3	-0.2	0.2	-3237.6	3237.6
		4	-16.1	-13.7	1.2	6.5	-6.5	-2757.9	2757.9
		5	-1.2	3.3	2.3	-0.4	0.4	-2249.6	2249.6
		6	-17.4	-37.5	-10.0	11.9	-11.9	-1526.6	1526.6

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	-98.7	-58.8	19.9	39.4	-39.4	32.9	-32.9
		2	-189.8	-162.5	13.7	88.1	-88.1	3.8	-3.8
		3	-213.4	-191.9	10.8	101.3	-101.3	-6.1	6.1
		4	-218.3	-181.9	18.2	100.0	-100.0	13.3	-13.3
		5	-187.3	-146.7	20.3	83.5	-83.5	-14.7	14.7
		6	-89.7	-54.1	17.8	35.9	-35.9	-29.2	29.2
11F	12F	1	-125.1	-99.3	12.9	56.1	-56.1	89.9	-89.9
		2	-238.7	-233.9	2.4	118.1	-118.1	13.6	-13.6
		3	-270.4	-268.7	0.9	134.8	-134.8	-8.8	8.8
		4	-243.6	-238.3	2.6	120.5	-120.5	7.6	-7.6
		5	-208.6	-199.7	4.4	102.1	-102.1	-16.6	16.6
		6	-125.0	-98.5	13.3	55.9	-55.9	-85.7	85.7
10F	11F	1	-160.4	-171.4	-5.5	82.4	-82.4	164.7	-164.7
		2	-307.5	-341.7	-17.1	161.3	-161.3	22.8	-22.8
		3	-338.7	-374.5	-17.9	177.2	-177.2	-11.7	11.7
		4	-310.9	-345.6	-17.3	163.1	-163.1	-4.5	4.5
		5	-275.7	-308.1	-16.2	145.0	-145.0	-10.8	10.8
		6	-158.5	-169.0	-5.3	81.4	-81.4	-160.8	160.8
9F	10F	1	-251.5	-235.7	7.9	121.8	-121.8	284.6	-284.6
		2	-479.0	-479.6	-0.3	239.6	-239.6	33.2	-33.2
		3	-518.3	-521.7	-1.7	260.0	-260.0	-14.7	14.7
		4	-481.3	-479.9	0.7	240.3	-240.3	-19.3	19.3
		5	-436.5	-432.4	2.1	217.2	-217.2	-3.5	3.5
		6	-248.9	-233.5	7.7	120.6	-120.6	-280.6	280.6
8F	9F	1	-275.5	-277.4	-1.0	138.2	-138.2	431.4	-431.4
		2	-520.3	-544.7	-12.2	266.2	-266.2	46.3	-46.3
		3	-559.4	-585.0	-12.8	286.1	-286.1	-16.4	16.4
		4	-515.3	-537.3	-11.0	263.2	-263.2	-42.1	42.1
		5	-471.9	-492.6	-10.4	241.1	-241.1	8.6	-8.6
		6	-274.3	-276.4	-1.0	137.7	-137.7	-428.2	428.2
7F	8F	1	-273.7	-308.9	-17.6	143.9	-143.9	586.1	-586.1
		2	-509.2	-539.8	-15.3	259.0	-259.0	53.3	-53.3
		3	-544.5	-576.5	-16.0	276.8	-276.8	-17.8	17.8
		4	-500.9	-531.9	-15.5	255.0	-255.0	-67.1	67.1
		5	-462.0	-491.8	-14.9	235.5	-235.5	29.2	-29.2
		6	-272.9	-308.1	-17.6	143.5	-143.5	-584.3	584.3
6F	7F	1	-263.7	-293.4	-14.9	139.3	-139.3	752.6	-752.6
		2	-627.0	-656.9	-15.0	321.0	-321.0	54.4	-54.4
		3	-692.9	-726.0	-16.5	354.7	-354.7	-21.9	21.9
		4	-614.9	-644.6	-14.9	314.9	-314.9	-91.6	91.6
		5	-543.9	-570.6	-13.4	278.6	-278.6	57.2	-57.2
		6	-261.7	-291.2	-14.8	138.2	-138.2	-751.5	751.5
5F	6F	1	-304.5	-315.8	-5.6	155.1	-155.1	928.6	-928.6
		2	-611.1	-674.1	-31.5	321.3	-321.3	58.4	-58.4
		3	-667.9	-736.1	-34.1	351.0	-351.0	-26.6	26.6
		4	-596.8	-654.1	-28.6	312.7	-312.7	-122.5	122.5
		5	-536.5	-588.5	-26.0	281.3	-281.3	88.4	-88.4
		6	-303.1	-314.9	-5.9	154.5	-154.5	-927.5	927.5
4F	5F	1	-314.2	-364.4	-25.1	169.6	-169.6	1108.8	-1108.8
		2	-629.2	-692.3	-31.5	330.4	-330.4	56.5	-56.5
		3	-680.6	-746.3	-32.8	356.7	-356.7	-30.8	30.8
		4	-607.7	-668.5	-30.4	319.0	-319.0	-156.7	156.7
		5	-553.8	-612.2	-29.2	291.5	-291.5	129.3	-129.3
		6	-314.1	-364.4	-25.1	169.6	-169.6	-1108.8	1108.8
3F	4F	1	-284.7	-365.7	-40.5	162.6	-162.6	1293.0	-1293.0
		2	-666.7	-754.9	-44.1	355.4	-355.4	55.3	-55.3
		3	-730.5	-819.9	-44.7	387.6	-387.6	-35.3	35.3
		4	-636.0	-722.3	-43.1	339.6	-339.6	-196.3	196.3
		5	-570.2	-655.3	-42.6	306.4	-306.4	175.3	-175.3
		6	-284.8	-365.5	-40.4	162.6	-162.6	-1294.2	1294.2
2F	3F	1	-269.0	-422.8	-76.9	173.0	-173.0	1470.4	-1470.4
		2	-589.0	-779.7	-95.4	342.2	-342.2	56.8	-56.8
		3	-642.3	-839.0	-98.4	370.3	-370.3	-39.9	39.9
		4	-558.8	-743.8	-92.5	325.7	-325.7	-239.2	239.2
		5	-504.6	-684.2	-89.8	297.2	-297.2	221.8	-221.8

＊ C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	6	-269.8	-424.9	-77.5	173.7	-173.7	-1472.6	1472.6
1F	2F	1	-135.1	-1093.1	-479.0	267.0	-267.0	1622.9	-1622.9
		2	-376.2	-1330.4	-477.1	371.0	-371.0	59.2	-59.2
		3	-403.3	-1340.6	-468.7	379.1	-379.1	-42.3	42.3
		4	-347.9	-1299.2	-475.7	358.1	-358.1	-278.3	278.3
		5	-320.9	-1288.7	-483.9	349.9	-349.9	262.6	-262.6
		6	-136.5	-1093.5	-478.5	267.4	-267.4	-1627.1	1627.1

＊ C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	1	98.7	58.8	-19.9	-39.4	39.4	-32.9	32.9
		2	189.8	162.5	-13.7	-88.1	88.1	-3.8	3.8
		3	213.4	191.9	-10.8	-101.3	101.3	6.1	-6.1
		4	218.3	181.9	-18.2	-100.0	100.0	-13.3	13.3
		5	187.3	146.7	-20.3	-83.5	83.5	14.7	-14.7
		6	89.7	54.1	-17.8	-35.9	35.9	29.2	-29.2
11F	12F	1	125.1	99.3	-12.9	-56.1	56.1	-89.9	89.9
		2	238.7	233.9	-2.4	-118.1	118.1	-13.6	13.6
		3	270.4	268.7	-0.9	-134.8	134.8	8.8	-8.8
		4	243.6	238.3	-2.6	-120.5	120.5	-7.6	7.6
		5	208.6	199.7	-4.4	-102.1	102.1	16.6	-16.6
		6	125.0	98.5	-13.3	-55.9	55.9	85.7	-85.7
10F	11F	1	160.4	171.4	5.5	-82.4	82.4	-164.7	164.7
		2	307.5	341.7	17.1	-161.3	161.3	-22.8	22.8
		3	338.7	374.5	17.9	-177.2	177.2	11.7	-11.7
		4	310.9	345.6	17.3	-163.1	163.1	4.5	-4.5
		5	275.7	308.1	16.2	-145.0	145.0	10.8	-10.8
		6	158.5	169.0	5.3	-81.4	81.4	160.8	-160.8
9F	10F	1	251.5	235.7	-7.9	-121.8	121.8	-284.6	284.6
		2	479.0	479.6	0.3	-239.6	239.6	-33.2	33.2
		3	518.3	521.7	1.7	-260.0	260.0	14.7	-14.7
		4	481.3	479.9	-0.7	-240.3	240.3	19.3	-19.3
		5	436.5	432.4	-2.1	-217.2	217.2	3.5	-3.5
		6	248.9	233.5	-7.7	-120.6	120.6	280.6	-280.6
8F	9F	1	275.5	277.4	1.0	-138.2	138.2	-431.4	431.4
		2	520.3	544.7	12.2	-266.2	266.2	-46.3	46.3
		3	559.4	585.0	12.8	-286.1	286.1	16.4	-16.4
		4	515.3	537.3	11.0	-263.2	263.2	42.1	-42.1
		5	471.9	492.6	10.4	-241.1	241.1	-8.6	8.6
		6	274.3	276.4	1.0	-137.7	137.7	428.2	-428.2
7F	8F	1	273.7	308.9	17.6	-143.9	143.9	-586.1	586.1
		2	509.2	539.8	15.3	-259.0	259.0	-53.3	53.3
		3	544.5	576.5	16.0	-276.8	276.8	17.8	-17.8
		4	500.9	531.9	15.5	-255.0	255.0	67.1	-67.1
		5	462.0	491.8	14.9	-235.5	235.5	-29.2	29.2
		6	272.9	308.1	17.6	-143.5	143.5	584.3	-584.3
6F	7F	1	263.7	293.4	14.9	-139.3	139.3	-752.6	752.6
		2	627.0	656.9	15.0	-321.0	321.0	-54.4	54.4
		3	692.9	726.0	16.5	-354.7	354.7	21.9	-21.9
		4	614.9	644.6	14.9	-314.9	314.9	91.6	-91.6
		5	543.9	570.6	13.4	-278.6	278.6	-57.2	57.2
		6	261.7	291.2	14.8	-138.2	138.2	751.5	-751.5
5F	6F	1	304.5	315.8	5.6	-155.1	155.1	-928.6	928.6
		2	611.1	674.1	31.5	-321.3	321.3	-58.4	58.4
		3	667.9	736.1	34.1	-351.0	351.0	26.6	-26.6
		4	596.8	654.1	28.6	-312.7	312.7	122.5	-122.5
		5	536.5	588.5	26.0	-281.3	281.3	-88.4	88.4
		6	303.1	314.9	5.9	-154.5	154.5	927.5	-927.5
4F	5F	1	314.2	364.4	25.1	-169.6	169.6	-1108.8	1108.8
		2	629.2	692.3	31.5	-330.4	330.4	-56.5	56.5
		3	680.6	746.3	32.8	-356.7	356.7	30.8	-30.8
		4	607.7	668.5	30.4	-319.0	319.0	156.7	-156.7
		5	553.8	612.2	29.2	-291.5	291.5	-129.3	129.3
		6	314.1	364.4	25.1	-169.6	169.6	1108.8	-1108.8
3F	4F	1	284.7	365.7	40.5	-162.6	162.6	-1293.0	1293.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	2	666.7	754.9	44.1	-355.4	355.4	-55.3	55.3
		3	730.5	819.9	44.7	-387.6	387.6	35.3	-35.3
		4	636.0	722.3	43.1	-339.6	339.6	196.3	-196.3
		5	570.2	655.3	42.6	-306.4	306.4	-175.3	175.3
		6	284.8	365.5	40.4	-162.6	162.6	1294.2	-1294.2
2F	3F	1	269.0	422.8	76.9	-173.0	173.0	-1470.4	1470.4
		2	589.0	779.7	95.4	-342.2	342.2	-56.8	56.8
		3	642.3	839.0	98.4	-370.3	370.3	39.9	-39.9
		4	558.8	743.8	92.5	-325.7	325.7	239.2	-239.2
		5	504.6	684.2	89.8	-297.2	297.2	-221.8	221.8
		6	269.8	424.9	77.5	-173.7	173.7	1472.6	-1472.6
1F	2F	1	135.1	1093.1	479.0	-267.0	267.0	-1622.9	1622.9
		2	376.2	1330.4	477.1	-371.0	371.0	-59.2	59.2
		3	403.3	1340.6	468.7	-379.1	379.1	42.3	-42.3
		4	347.9	1299.2	475.7	-358.1	358.1	278.3	-278.3
		5	320.9	1288.7	483.9	-349.9	349.9	-262.6	262.6
		6	136.5	1093.5	478.5	-267.4	267.4	1627.1	-1627.1

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-980.2	1017.1	662.4	294.2	297.9	0.0	0.0
	B	C	-181.7	120.6	39.1	90.5	73.5	0.0	0.0
12F	A	B	-946.7	876.6	501.4	257.1	250.1	0.0	0.0
	B	C	9.3	183.5	54.9	33.1	101.7	0.0	0.0
11F	A	B	-926.9	859.1	520.1	257.0	250.2	0.0	0.0
	B	C	-39.7	153.0	45.6	44.1	90.6	0.0	0.0
10F	A	B	-946.0	871.5	527.8	262.0	254.6	0.0	0.0
	B	C	-29.4	160.2	47.1	41.7	93.1	0.0	0.0
9F	A	B	-945.8	873.3	527.1	261.9	254.7	0.0	0.0
	B	C	-32.4	160.2	45.6	42.1	92.7	0.0	0.0
8F	A	B	-942.4	871.3	529.8	261.9	254.8	0.0	0.0
	B	C	-48.3	147.0	44.3	46.2	88.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1013.7	837.1	549.7	274.8	257.2	0.0	0.0
	B	C	-39.8	150.8	46.7	44.4	90.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1031.7	840.3	539.0	275.6	256.4	0.0	0.0
	B	C	-45.6	146.2	46.1	45.9	88.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1003.3	859.2	543.8	273.2	258.8	0.0	0.0
	B	C	-62.9	131.2	45.0	50.4	84.4	0.0	0.0
4F	A	B	-996.3	886.9	533.5	271.5	260.5	0.0	0.0
	B	C	-63.4	128.1	46.2	50.9	83.9	0.0	0.0
3F	A	B	-976.1	910.5	531.7	269.3	262.7	0.0	0.0
	B	C	-76.0	117.3	45.3	54.1	80.6	0.0	0.0
2F	A	B	-962.2	963.4	521.2	267.7	267.9	0.0	0.0
	B	C	-72.7	115.7	48.9	54.5	81.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1078.6	2590.2	1922.1	639.3	790.4	0.0	0.0
	B	C	-1693.5	68.9	-444.5	452.3	1.0	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	361.9	350.4	5.8	-35.6	35.6	0.0	0.0
	B	C	167.0	150.2	8.4	-44.1	44.1	0.0	0.0
12F	A	B	566.0	554.1	6.0	-56.0	56.0	0.0	0.0
	B	C	360.7	329.8	15.4	-95.9	95.9	0.0	0.0
11F	A	B	727.7	707.9	9.9	-71.8	71.8	0.0	0.0
	B	C	511.5	460.9	25.3	-135.1	135.1	0.0	0.0
10F	A	B	902.8	878.8	12.0	-89.1	89.1	0.0	0.0
	B	C	592.8	549.8	21.5	-158.7	158.7	0.0	0.0
9F	A	B	982.2	955.9	13.2	-96.9	96.9	0.0	0.0
	B	C	680.1	637.8	21.2	-183.0	183.0	0.0	0.0
8F	A	B	1053.5	1020.6	16.5	-103.7	103.7	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	B	C	740.1	682.2	28.9	-197.5	197.5	0.0	0.0
7F	A	B	1524.3	1493.4	15.4	-150.9	150.9	0.0	0.0
	B	C	675.4	663.7	5.8	-186.0	186.0	0.0	0.0
6F	A	B	1495.6	1469.8	12.9	-148.3	148.3	0.0	0.0
	B	C	688.3	679.4	4.5	-190.0	190.0	0.0	0.0
5F	A	B	1542.0	1510.7	15.7	-152.6	152.6	0.0	0.0
	B	C	730.0	718.4	5.8	-201.2	201.2	0.0	0.0
4F	A	B	1521.7	1497.3	12.2	-150.9	150.9	0.0	0.0
	B	C	767.5	750.1	8.7	-210.8	210.8	0.0	0.0
3F	A	B	1449.9	1425.6	12.1	-143.8	143.8	0.0	0.0
	B	C	749.1	731.0	9.1	-205.6	205.6	0.0	0.0
2F	A	B	1194.2	1189.7	2.2	-119.2	119.2	0.0	0.0
	B	C	660.0	651.4	4.3	-182.1	182.1	0.0	0.0
1F	A	B	2106.5	1469.3	318.6	-178.8	178.8	0.0	0.0
	B	C	1514.7	1244.5	135.1	-383.2	383.2	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-361.9	-350.4	-5.8	35.6	-35.6	0.0	0.0
	B	C	-167.0	-150.2	-8.4	44.1	-44.1	0.0	0.0
12F	A	B	-566.0	-554.1	-6.0	56.0	-56.0	0.0	0.0
	B	C	-360.7	-329.8	-15.4	95.9	-95.9	0.0	0.0
11F	A	B	-727.7	-707.9	-9.9	71.8	-71.8	0.0	0.0
	B	C	-511.5	-460.9	-25.3	135.1	-135.1	0.0	0.0
10F	A	B	-902.8	-878.8	-12.0	89.1	-89.1	0.0	0.0
	B	C	-592.8	-549.8	-21.5	158.7	-158.7	0.0	0.0
9F	A	B	-982.2	-955.9	-13.2	96.9	-96.9	0.0	0.0
	B	C	-680.1	-637.8	-21.2	183.0	-183.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1053.5	-1020.6	-16.5	103.7	-103.7	0.0	0.0
	B	C	-740.1	-682.2	-28.9	197.5	-197.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1524.3	-1493.4	-15.4	150.9	-150.9	0.0	0.0
	B	C	-675.4	-663.7	-5.8	186.0	-186.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1495.6	-1469.8	-12.9	148.3	-148.3	0.0	0.0
	B	C	-688.3	-679.4	-4.5	190.0	-190.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1542.0	-1510.7	-15.7	152.6	-152.6	0.0	0.0
	B	C	-730.0	-718.4	-5.8	201.2	-201.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1521.7	-1497.3	-12.2	150.9	-150.9	0.0	0.0
	B	C	-767.5	-750.1	-8.7	210.8	-210.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1449.9	-1425.6	-12.1	143.8	-143.8	0.0	0.0
	B	C	-749.1	-731.0	-9.1	205.6	-205.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1194.2	-1189.7	-2.2	119.2	-119.2	0.0	0.0
	B	C	-660.0	-651.4	-4.3	182.1	-182.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2106.5	-1469.3	-318.6	178.8	-178.8	0.0	0.0
	B	C	-1514.7	-1244.5	-135.1	383.2	-383.2	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	980.2	584.7	-197.7	-391.2	391.2	-393.5	393.5
		B	-835.3	-584.1	125.6	354.9	-354.9	-529.7	529.7
		C	-120.6	-111.8	4.4	58.1	-58.1	-129.0	129.0
11F	12F	A	362.0	428.1	33.1	-197.5	197.5	-772.7	772.7
		B	-301.8	-368.3	-33.3	167.5	-167.5	-973.8	973.8
		C	-71.7	-76.5	-2.4	37.0	-37.0	-267.6	267.6
10F	11F	A	498.8	472.6	-13.1	-241.3	241.3	-1147.1	1147.1
		B	-451.1	-424.5	13.3	217.5	-217.5	-1422.1	1422.1
		C	-76.5	-77.6	-0.5	38.3	-38.3	-393.3	393.3
9F	10F	A	473.5	470.2	-1.6	-235.9	235.9	-1525.6	1525.6
		B	-417.5	-415.1	1.2	208.2	-208.2	-1870.9	1870.9
		C	-82.6	-84.0	-0.7	41.6	-41.6	-527.5	527.5
8F	9F	A	475.5	484.3	4.4	-240.0	240.0	-1901.9	1901.9
		B	-425.7	-436.9	-5.6	215.7	-215.7	-2316.8	2316.8
		C	-76.3	-81.2	-2.5	39.4	-39.4	-662.5	662.5
7F	8F	A	458.1	400.7	-28.7	-212.1	212.1	-2275.0	2275.0
		B	-386.0	-366.8	9.6	185.9	-185.9	-2762.4	2762.4

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	C	-65.8	-68.6	-1.4	33.2	-33.2	-791.2	791.2
6F	7F	A	613.0	532.1	-40.4	-286.3	286.3	-2695.6	2695.6
		B	-430.5	-384.3	23.1	203.7	-203.7	-3250.1	3250.1
		C	-82.2	-79.4	1.4	40.4	-40.4	-925.4	925.4
5F	6F	A	499.6	515.0	7.7	-253.7	253.7	-3115.7	3115.7
		B	-410.4	-384.5	13.0	198.7	-198.7	-3736.5	3736.5
		C	-66.8	-67.5	-0.4	33.6	-33.6	-1061.3	1061.3
4F	5F	A	488.3	442.9	-22.7	-232.8	232.8	-3520.1	3520.1
		B	-411.9	-338.5	36.7	187.6	-187.6	-4212.4	4212.4
		C	-63.7	-56.6	3.5	30.1	-30.1	-1190.0	1190.0
3F	4F	A	553.4	548.5	-2.5	-275.5	275.5	-3916.2	3916.2
		B	-484.9	-419.4	32.8	226.1	-226.1	-4681.7	4681.7
		C	-71.5	-58.2	6.7	32.4	-32.4	-1319.4	1319.4
2F	3F	A	427.7	382.4	-22.6	-202.5	202.5	-4301.0	4301.0
		B	-415.1	-265.5	74.8	170.2	-170.2	-5144.2	5144.2
		C	-59.1	-40.8	9.2	25.0	-25.0	-1446.9	1446.9
1F	2F	A	579.7	1078.6	249.4	-360.5	360.5	-4670.3	4670.3
		B	-625.2	-896.6	-135.7	330.8	-330.8	-5593.1	5593.1
		C	-75.0	-68.9	3.0	31.3	-31.3	-1573.3	1573.3

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-361.9	-86.9	137.5	112.2	-112.2	45.6	-45.6
		B	-517.4	-240.3	138.5	189.4	-189.4	9.1	-9.1
		C	-150.2	-107.9	21.2	64.5	-64.5	-49.5	49.5
11F	12F	A	-479.1	-246.7	116.2	181.4	-181.4	114.4	-114.4
		B	-674.4	-468.5	102.9	285.7	-285.7	50.5	-50.5
		C	-221.9	-201.1	10.4	105.8	-105.8	-152.3	152.3
10F	11F	A	-481.0	-399.6	40.7	218.8	-218.8	197.8	-197.8
		B	-750.8	-669.4	40.7	352.8	-352.8	115.9	-115.9
		C	-259.8	-248.9	5.5	126.4	-126.4	-294.0	294.0
9F	10F	A	-503.2	-402.9	50.2	226.5	-226.5	298.1	-298.1
		B	-802.2	-711.0	45.6	378.3	-378.3	188.7	-188.7
		C	-300.9	-293.0	3.9	148.5	-148.5	-462.4	462.4
8F	9F	A	-579.3	-483.7	47.8	265.8	-265.8	405.3	-405.3
		B	-925.0	-854.3	35.4	444.8	-444.8	279.4	-279.4
		C	-344.8	-360.8	-8.0	176.4	-176.4	-656.1	656.1
7F	8F	A	-569.9	-850.9	-140.5	350.8	-350.8	518.1	-518.1
		B	-906.5	-1137.3	-115.4	504.6	-504.6	380.2	-380.2
		C	-321.4	-356.3	-17.5	167.3	-167.3	-864.5	864.5
6F	7F	A	-673.3	-681.8	-4.3	338.8	-338.8	683.8	-683.8
		B	-1031.4	-1004.4	13.5	508.9	-508.9	433.3	-433.3
		C	-307.4	-343.3	-18.0	162.7	-162.7	-1063.8	1063.8
5F	6F	A	-813.8	-716.1	48.9	382.5	-382.5	845.5	-845.5
		B	-1153.8	-1059.3	47.2	553.3	-553.3	497.7	-497.7
		C	-336.1	-363.7	-13.8	174.9	-174.9	-1267.8	1267.8
4F	5F	A	-826.0	-847.8	-10.9	418.4	-418.4	1008.0	-1008.0
		B	-1181.4	-1160.4	10.5	585.5	-585.5	569.4	-569.4
		C	-354.7	-407.7	-26.5	190.6	-190.6	-1481.5	1481.5
3F	4F	A	-673.9	-777.9	-52.0	362.9	-362.9	1166.4	-1166.4
		B	-1104.4	-1186.7	-41.2	572.8	-572.8	652.6	-652.6
		C	-342.3	-437.3	-47.5	194.9	-194.9	-1703.1	1703.1
2F	3F	A	-672.0	-1151.5	-239.8	455.9	-455.9	1314.9	-1314.9
		B	-988.1	-1339.4	-175.6	581.9	-581.9	734.5	-734.5
		C	-293.6	-450.7	-78.5	186.1	-186.1	-1917.1	1917.1
1F	2F	A	-42.6	-2106.5	-1031.9	467.2	-467.2	1435.6	-1435.6
		B	-510.3	-2984.0	-1236.8	759.6	-759.6	809.9	-809.9
		C	-200.8	-1244.5	-521.9	314.2	-314.2	-2103.8	2103.8

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	361.9	86.9	-137.5	-112.2	112.2	-45.6	45.6
		B	517.4	240.3	-138.5	-189.4	189.4	-9.1	9.1
		C	150.2	107.9	-21.2	-64.5	64.5	49.5	-49.5

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	479.1	246.7	-116.2	-181.4	181.4	-114.4	114.4
		B	674.4	468.5	-102.9	-285.7	285.7	-50.5	50.5
		C	221.9	201.1	-10.4	-105.8	105.8	152.3	-152.3
10F	11F	A	481.0	399.6	-40.7	-218.8	218.8	-197.8	197.8
		B	750.8	669.4	-40.7	-352.8	352.8	-115.9	115.9
		C	259.8	248.9	-5.5	-126.4	126.4	294.0	-294.0
9F	10F	A	503.2	402.9	-50.2	-226.5	226.5	-298.1	298.1
		B	802.2	711.0	-45.6	-378.3	378.3	-188.7	188.7
		C	300.9	293.0	-3.9	-148.5	148.5	462.4	-462.4
8F	9F	A	579.3	483.7	-47.8	-265.8	265.8	-405.3	405.3
		B	925.0	854.3	-35.4	-444.8	444.8	-279.4	279.4
		C	344.8	360.8	8.0	-176.4	176.4	656.1	-656.1
7F	8F	A	569.9	850.9	140.5	-350.8	350.8	-518.1	518.1
		B	906.5	1137.3	115.4	-504.6	504.6	-380.2	380.2
		C	321.4	356.3	17.5	-167.3	167.3	864.5	-864.5
6F	7F	A	673.3	681.8	4.3	-338.8	338.8	-683.8	683.8
		B	1031.4	1004.4	-13.5	-508.9	508.9	-433.3	433.3
		C	307.4	343.3	18.0	-162.7	162.7	1063.8	-1063.8
5F	6F	A	813.8	716.1	-48.9	-382.5	382.5	-845.5	845.5
		B	1153.8	1059.3	-47.2	-553.3	553.3	-497.7	497.7
		C	336.1	363.7	13.8	-174.9	174.9	1267.8	-1267.8
4F	5F	A	826.0	847.8	10.9	-418.4	418.4	-1008.0	1008.0
		B	1181.4	1160.4	-10.5	-585.5	585.5	-569.4	569.4
		C	354.7	407.7	26.5	-190.6	190.6	1481.5	-1481.5
3F	4F	A	673.9	777.9	52.0	-362.9	362.9	-1166.4	1166.4
		B	1104.4	1186.7	41.2	-572.8	572.8	-652.6	652.6
		C	342.3	437.3	47.5	-194.9	194.9	1703.1	-1703.1
2F	3F	A	672.0	1151.5	239.8	-455.9	455.9	-1314.9	1314.9
		B	988.1	1339.4	175.6	-581.9	581.9	-734.5	734.5
		C	293.6	450.7	78.5	-186.1	186.1	1917.1	-1917.1
1F	2F	A	42.6	2106.5	1031.9	-467.2	467.2	-1435.6	1435.6
		B	510.3	2984.0	1236.8	-759.6	759.6	-809.9	809.9
		C	200.8	1244.5	521.9	-314.2	314.2	2103.8	-2103.8

==========

＊ 2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-1731.9	1830.4	1380.8	555.1	564.9	0.0	0.0
	B	C	-399.3	173.8	68.9	181.5	118.8	0.0	0.0
12F	A	B	-1722.0	1553.5	948.1	467.6	450.8	0.0	0.0
	B	C	-69.0	290.2	111.0	88.6	167.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1648.8	1507.6	1007.7	466.2	452.1	0.0	0.0
	B	C	-149.0	249.7	91.2	105.3	150.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1682.9	1493.6	1030.3	475.2	456.2	0.0	0.0
	B	C	-118.3	265.3	98.8	98.9	156.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1682.8	1498.3	1028.1	474.9	456.5	0.0	0.0
	B	C	-122.1	268.0	95.5	99.1	156.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1671.0	1499.7	1033.2	474.3	457.1	0.0	0.0
	B	C	-141.4	251.4	94.2	104.1	151.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1747.8	1476.8	1006.3	479.3	452.2	0.0	0.0
	B	C	-54.8	377.1	86.6	81.2	187.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1776.2	1491.4	984.8	480.0	451.5	0.0	0.0
	B	C	-53.7	398.6	76.4	78.1	190.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1727.7	1525.1	992.2	475.8	455.6	0.0	0.0
	B	C	-133.0	334.0	69.1	98.1	171.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1727.7	1568.6	970.4	473.7	457.8	0.0	0.0
	B	C	-128.6	325.9	75.3	98.6	170.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1704.4	1611.5	960.6	470.4	461.1	0.0	0.0
	B	C	-169.1	290.5	72.7	109.1	159.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1667.9	1675.9	946.7	465.3	466.1	0.0	0.0
	B	C	-195.2	247.0	81.4	118.8	150.2	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	A	B	-1390.5	3265.8	2514.8	801.9	989.5	0.0	0.0
	B	C	-2117.9	106.8	-584.9	540.4	-18.2	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	622.4	613.6	4.4	-61.8	61.8	0.0	0.0
	B	C	103.2	121.2	-9.0	-31.2	31.2	0.0	0.0
12F	A	B	1038.5	1017.2	10.6	-102.8	102.8	0.0	0.0
	B	C	324.3	306.9	8.7	-87.7	87.7	0.0	0.0
11F	A	B	1338.0	1302.4	17.8	-132.0	132.0	0.0	0.0
	B	C	488.8	452.1	18.4	-130.7	130.7	0.0	0.0
10F	A	B	1902.2	1859.6	21.3	-188.1	188.1	0.0	0.0
	B	C	552.3	541.2	5.5	-151.9	151.9	0.0	0.0
9F	A	B	2126.3	2069.6	28.3	-209.8	209.8	0.0	0.0
	B	C	646.9	628.4	9.2	-177.1	177.1	0.0	0.0
8F	A	B	2227.2	2187.1	20.1	-220.7	220.7	0.0	0.0
	B	C	725.2	709.9	7.6	-199.3	199.3	0.0	0.0
7F	A	B	1974.9	1847.1	63.9	-191.1	191.1	0.0	0.0
	B	C	1707.8	1529.7	89.0	-449.7	449.7	0.0	0.0
6F	A	B	1907.7	1814.9	46.4	-186.1	186.1	0.0	0.0
	B	C	1886.3	1832.4	26.9	-516.5	516.5	0.0	0.0
5F	A	B	1970.3	1856.5	56.9	-191.3	191.3	0.0	0.0
	B	C	1994.0	1899.2	47.4	-540.7	540.7	0.0	0.0
4F	A	B	1961.2	1862.4	49.4	-191.2	191.2	0.0	0.0
	B	C	2214.8	2105.8	54.5	-600.1	600.1	0.0	0.0
3F	A	B	1882.2	1793.5	44.4	-183.8	183.8	0.0	0.0
	B	C	2285.2	2178.7	53.2	-620.0	620.0	0.0	0.0
2F	A	B	1534.4	1463.5	35.4	-149.9	149.9	0.0	0.0
	B	C	1979.7	1882.8	48.4	-536.5	536.5	0.0	0.0
1F	A	B	2294.6	1653.0	320.8	-197.4	197.4	0.0	0.0
	B	C	1785.3	1625.7	79.8	-473.8	473.8	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-622.4	-613.6	-4.4	61.8	-61.8	0.0	0.0
	B	C	-103.2	-121.2	9.0	31.2	-31.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1038.5	-1017.2	-10.6	102.8	-102.8	0.0	0.0
	B	C	-324.3	-306.9	-8.7	87.7	-87.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1338.0	-1302.4	-17.8	132.0	-132.0	0.0	0.0
	B	C	-488.8	-452.1	-18.4	130.7	-130.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1902.2	-1859.6	-21.3	188.1	-188.1	0.0	0.0
	B	C	-552.3	-541.2	-5.5	151.9	-151.9	0.0	0.0
9F	A	B	-2126.3	-2069.6	-28.3	209.8	-209.8	0.0	0.0
	B	C	-646.9	-628.4	-9.2	177.1	-177.1	0.0	0.0
8F	A	B	-2227.2	-2187.1	-20.1	220.7	-220.7	0.0	0.0
	B	C	-725.2	-709.9	-7.6	199.3	-199.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1974.9	-1847.1	-63.9	191.1	-191.1	0.0	0.0
	B	C	-1707.8	-1529.7	-89.0	449.7	-449.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1907.7	-1814.9	-46.4	186.1	-186.1	0.0	0.0
	B	C	-1886.3	-1832.4	-26.9	516.5	-516.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1970.3	-1856.5	-56.9	191.3	-191.3	0.0	0.0
	B	C	-1994.0	-1899.2	-47.4	540.7	-540.7	0.0	0.0
4F	A	B	-1961.2	-1862.4	-49.4	191.2	-191.2	0.0	0.0
	B	C	-2214.8	-2105.8	-54.5	600.1	-600.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1882.2	-1793.5	-44.4	183.8	-183.8	0.0	0.0
	B	C	-2285.2	-2178.7	-53.2	620.0	-620.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1534.4	-1463.5	-35.4	149.9	-149.9	0.0	0.0
	B	C	-1979.7	-1882.8	-48.4	536.5	-536.5	0.0	0.0
1F	A	B	-2294.6	-1653.0	-320.8	197.4	-197.4	0.0	0.0
	B	C	-1785.3	-1625.7	-79.8	473.8	-473.8	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	1731.9	1052.6	-339.6	-696.1	696.1	-624.8	624.8

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	B	-1431.1	-950.7	240.2	595.4	-595.4	-868.3	868.3
		C	-173.8	-167.3	3.2	85.3	-85.3	-208.5	208.5
11F	12F	A	669.4	746.4	38.5	-354.0	354.0	-1158.4	1158.4
		B	-533.9	-606.3	-36.2	285.1	-285.1	-1501.4	1501.4
		C	-123.0	-126.7	-1.9	62.4	-62.4	-435.6	435.6
10F	11F	A	902.4	794.6	-53.9	-421.6	421.6	-1694.5	1694.5
		B	-752.2	-655.5	48.4	349.7	-349.7	-2158.5	2158.5
		C	-123.1	-126.8	-1.9	62.1	-62.1	-648.2	648.2
9F	10F	A	888.3	798.5	-44.9	-421.7	421.7	-2242.1	2242.1
		B	-719.8	-649.4	35.2	342.3	-342.3	-2816.5	2816.5
		C	-138.5	-140.8	-1.2	69.8	-69.8	-867.6	867.6
8F	9F	A	884.3	808.1	-38.1	-423.1	423.1	-2793.4	2793.4
		B	-726.7	-665.6	30.6	348.1	-348.1	-3480.1	3480.1
		C	-127.1	-134.6	-3.7	65.4	-65.4	-1088.5	1088.5
7F	8F	A	862.9	728.6	-67.2	-393.0	393.0	-3347.0	3347.0
		B	-692.7	-629.1	31.8	326.4	-326.4	-4153.3	4153.3
		C	-116.8	-124.3	-3.8	59.5	-59.5	-1305.7	1305.7
6F	7F	A	1019.3	901.7	-58.8	-480.2	480.2	-3879.9	3879.9
		B	-792.9	-707.1	42.9	375.0	-375.0	-4764.1	4764.1
		C	-252.8	-211.5	20.6	116.1	-116.1	-1561.9	1561.9
5F	6F	A	874.5	878.4	1.9	-438.2	438.2	-4418.7	4418.7
		B	-730.6	-682.2	24.2	353.2	-353.2	-5377.1	5377.1
		C	-187.1	-166.5	10.3	88.4	-88.4	-1825.4	1825.4
4F	5F	A	849.4	762.4	-43.5	-402.9	402.9	-4965.5	4965.5
		B	-710.0	-603.0	53.5	328.3	-328.3	-6029.8	6029.8
		C	-167.5	-139.1	14.2	76.6	-76.6	-2070.5	2070.5
3F	4F	A	965.3	909.8	-27.7	-468.8	468.8	-5520.5	5520.5
		B	-837.0	-719.3	58.9	389.1	-389.1	-6697.3	6697.3
		C	-186.9	-145.3	20.8	83.0	-83.0	-2319.7	2319.7
2F	3F	A	794.6	752.5	-21.0	-386.8	386.8	-6085.7	6085.7
		B	-723.2	-573.0	75.1	324.1	-324.1	-7394.9	7394.9
		C	-145.2	-110.5	17.4	63.9	-63.9	-2563.3	2563.3
1F	2F	A	915.4	1390.5	237.5	-501.3	501.3	-6660.4	6660.4
		B	-907.7	-1147.9	-120.1	446.9	-446.9	-8124.2	8124.2
		C	-136.5	-106.8	14.8	52.9	-52.9	-2799.7	2799.7

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-622.4	-297.2	162.6	229.9	-229.9	52.2	-52.2
		B	-716.9	-409.8	153.5	281.7	-281.7	-29.6	29.6
		C	-121.2	-89.2	16.0	52.6	-52.6	-25.5	25.5
11F	12F	A	-741.3	-483.2	129.1	306.1	-306.1	143.7	-143.7
		B	-931.7	-688.3	121.7	405.0	-405.0	-43.9	43.9
		C	-217.7	-197.2	10.2	103.7	-103.7	-107.2	107.2
10F	11F	A	-854.8	-783.8	35.5	407.1	-407.1	265.0	-265.0
		B	-1102.9	-1006.7	48.1	524.1	-524.1	-44.9	44.9
		C	-254.9	-242.9	6.0	123.7	-123.7	-231.8	231.8
9F	10F	A	-1118.4	-891.0	113.7	502.3	-502.3	442.4	-442.4
		B	-1405.1	-1172.3	116.4	644.3	-644.3	-81.7	81.7
		C	-298.3	-295.5	1.4	148.5	-148.5	-374.0	374.0
8F	9F	A	-1235.3	-1077.7	78.8	578.3	-578.3	642.1	-642.1
		B	-1544.2	-1331.5	106.4	718.9	-718.9	-116.3	116.3
		C	-332.9	-332.1	0.4	166.2	-166.2	-540.5	540.5
7F	8F	A	-1149.5	-1174.4	-12.4	573.8	-573.8	853.5	-853.5
		B	-1580.7	-1711.9	-65.6	813.0	-813.0	-142.0	142.0
		C	-377.8	-500.1	-61.1	216.8	-216.8	-728.6	728.6
6F	7F	A	-800.5	-855.7	-27.6	414.0	-414.0	1029.2	-1029.2
		B	-1842.9	-1746.8	48.1	897.4	-897.4	100.5	-100.5
		C	-1029.7	-904.7	62.5	483.6	-483.6	-1164.6	1164.6
5F	6F	A	-1052.1	-935.7	58.2	496.9	-496.9	1201.4	-1201.4
		B	-1954.4	-1836.8	58.8	947.8	-947.8	410.1	-410.1
		C	-927.7	-894.3	16.7	455.5	-455.5	-1666.9	1666.9
4F	5F	A	-1034.5	-1034.4	0.1	517.2	-517.2	1382.2	-1382.2
		B	-2013.6	-1914.3	49.6	982.0	-982.0	737.9	-737.9
		C	-1005.0	-951.0	27.0	489.0	-489.0	-2194.7	2194.7

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	A	-926.8	-1005.4	-39.3	483.0	-483.0	1565.1	-1565.1
		B	-2162.9	-2127.9	17.5	1072.7	-1072.7	1125.0	-1125.0
		C	-1154.7	-1119.9	17.4	568.7	-568.7	-2783.6	2783.6
2F	3F	A	-876.8	-1324.7	-223.9	550.4	-550.4	1743.3	-1743.3
		B	-1950.7	-2262.5	-155.9	1053.3	-1053.3	1542.6	-1542.6
		C	-1058.7	-1161.6	-51.4	555.1	-555.1	-3394.7	3394.7
1F	2F	A	-209.7	-2294.6	-1042.4	544.4	-544.4	1890.7	-1890.7
		B	-1180.7	-3438.3	-1128.8	1004.1	-1004.1	1917.7	-1917.7
		C	-721.3	-1625.7	-452.2	510.2	-510.2	-3925.9	3925.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	622.4	297.2	-162.6	-229.9	229.9	-52.2	52.2
		B	716.9	409.8	-153.5	-281.7	281.7	29.6	-29.6
		C	121.2	89.2	-16.0	-52.6	52.6	25.5	-25.5
11F	12F	A	741.3	483.2	-129.1	-306.1	306.1	-143.7	143.7
		B	931.7	688.3	-121.7	-405.0	405.0	43.9	-43.9
		C	217.7	197.2	-10.2	-103.7	103.7	107.2	-107.2
10F	11F	A	854.8	783.8	-35.5	-407.1	407.1	-265.0	265.0
		B	1102.9	1006.7	-48.1	-524.1	524.1	44.9	-44.9
		C	254.9	242.9	-6.0	-123.7	123.7	231.8	-231.8
9F	10F	A	1118.4	891.0	-113.7	-502.3	502.3	-442.4	442.4
		B	1405.1	1172.3	-116.4	-644.3	644.3	81.7	-81.7
		C	298.3	295.5	-1.4	-148.5	148.5	374.0	-374.0
8F	9F	A	1235.3	1077.7	-78.8	-578.3	578.3	-642.1	642.1
		B	1544.2	1331.5	-106.4	-718.9	718.9	116.3	-116.3
		C	332.9	332.1	-0.4	-166.2	166.2	540.5	-540.5
7F	8F	A	1149.5	1174.4	12.4	-573.8	573.8	-853.5	853.5
		B	1580.7	1711.9	65.6	-813.0	813.0	142.0	-142.0
		C	377.8	500.1	61.1	-216.8	216.8	728.6	-728.6
6F	7F	A	800.5	855.7	27.6	-414.0	414.0	-1029.2	1029.2
		B	1842.9	1746.8	-48.1	-897.4	897.4	-100.5	100.5
		C	1029.7	904.7	-62.5	-483.6	483.6	1164.6	-1164.6
5F	6F	A	1052.1	935.7	-58.2	-496.9	496.9	-1201.4	1201.4
		B	1954.4	1836.8	-58.8	-947.8	947.8	-410.1	410.1
		C	927.7	894.3	-16.7	-455.5	455.5	1666.9	-1666.9
4F	5F	A	1034.5	1034.4	-0.1	-517.2	517.2	-1382.2	1382.2
		B	2013.6	1914.3	-49.6	-982.0	982.0	-737.9	737.9
		C	1005.0	951.0	-27.0	-489.0	489.0	2194.7	-2194.7
3F	4F	A	926.8	1005.4	39.3	-483.0	483.0	-1565.1	1565.1
		B	2162.9	2127.9	-17.5	-1072.7	1072.7	-1125.0	1125.0
		C	1154.7	1119.9	-17.4	-568.7	568.7	2783.6	-2783.6
2F	3F	A	876.8	1324.7	223.9	-550.4	550.4	-1743.3	1743.3
		B	1950.7	2262.5	155.9	-1053.3	1053.3	-1542.6	1542.6
		C	1058.7	1161.6	51.4	-555.1	555.1	3394.7	-3394.7
1F	2F	A	209.7	2294.6	1042.4	-544.4	544.4	-1890.7	1890.7
		B	1180.7	3438.3	1128.8	-1004.1	1004.1	-1917.7	1917.7
		C	721.3	1625.7	452.2	-510.2	510.2	3925.9	-3925.9

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-1739.6	1821.3	1381.5	555.9	564.1	0.0	0.0
	B	C	-397.0	177.6	68.2	180.6	119.7	0.0	0.0
12F	A	B	-1729.3	1548.6	947.0	468.2	450.1	0.0	0.0
	B	C	-94.4	314.0	128.4	108.1	173.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1655.5	1502.8	1006.7	466.8	451.5	0.0	0.0
	B	C	-178.8	275.0	105.8	125.3	156.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1691.7	1487.1	1029.2	475.9	455.5	0.0	0.0
	B	C	-145.5	291.8	114.0	118.3	163.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1691.3	1491.8	1027.1	475.7	455.7	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	B	C	-148.8	296.3	110.1	118.1	163.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1678.6	1494.7	1031.9	474.9	456.5	0.0	0.0
	B	C	-168.5	278.7	109.1	123.3	158.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1756.8	1468.7	1005.9	480.1	451.3	0.0	0.0
	B	C	-70.3	410.4	104.3	98.0	196.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1784.5	1483.8	984.4	480.7	450.7	0.0	0.0
	B	C	-68.8	436.6	91.9	94.2	200.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1734.1	1519.9	991.6	476.4	455.0	0.0	0.0
	B	C	-151.8	368.5	84.4	115.2	179.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1732.7	1564.4	970.0	474.1	457.3	0.0	0.0
	B	C	-148.2	361.3	89.8	115.7	178.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1707.9	1608.9	960.2	470.7	460.8	0.0	0.0
	B	C	-193.1	324.3	85.9	127.0	167.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1669.0	1676.3	945.9	465.3	466.1	0.0	0.0
	B	C	-222.7	274.5	96.0	138.1	156.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1391.4	3262.2	2516.1	802.2	989.2	0.0	0.0
	B	C	-2121.2	114.4	-590.3	539.8	-17.7	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	622.4	616.1	3.2	-61.9	61.9	0.0	0.0
	B	C	90.6	113.7	-11.5	-28.4	28.4	0.0	0.0
12F	A	B	1036.3	1014.6	10.9	-102.5	102.5	0.0	0.0
	B	C	325.2	306.0	9.6	-87.7	87.7	0.0	0.0
11F	A	B	1334.7	1298.2	18.2	-131.6	131.6	0.0	0.0
	B	C	500.2	459.5	20.4	-133.3	133.3	0.0	0.0
10F	A	B	1897.1	1853.3	21.9	-187.5	187.5	0.0	0.0
	B	C	567.2	553.5	6.9	-155.7	155.7	0.0	0.0
9F	A	B	2120.1	2061.8	29.2	-209.1	209.1	0.0	0.0
	B	C	668.3	646.3	11.0	-182.6	182.6	0.0	0.0
8F	A	B	2220.3	2177.6	21.3	-219.9	219.9	0.0	0.0
	B	C	750.2	729.9	10.2	-205.6	205.6	0.0	0.0
7F	A	B	1969.8	1841.8	64.0	-190.6	190.6	0.0	0.0
	B	C	1718.5	1533.9	92.3	-451.7	451.7	0.0	0.0
6F	A	B	1902.8	1809.1	46.9	-185.6	185.6	0.0	0.0
	B	C	1902.5	1844.6	29.0	-520.4	520.4	0.0	0.0
5F	A	B	1964.8	1849.6	57.6	-190.7	190.7	0.0	0.0
	B	C	2020.0	1919.0	50.5	-547.1	547.1	0.0	0.0
4F	A	B	1955.6	1855.0	50.3	-190.5	190.5	0.0	0.0
	B	C	2255.4	2138.8	58.3	-610.3	610.3	0.0	0.0
3F	A	B	1876.6	1785.9	45.4	-183.1	183.1	0.0	0.0
	B	C	2338.3	2223.9	57.2	-633.6	633.6	0.0	0.0
2F	A	B	1528.9	1455.6	36.7	-149.2	149.2	0.0	0.0
	B	C	2029.4	1923.9	52.8	-549.1	549.1	0.0	0.0
1F	A	B	2289.0	1651.5	318.8	-197.0	197.0	0.0	0.0
	B	C	1791.7	1635.2	78.2	-476.0	476.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-622.4	-616.1	-3.2	61.9	-61.9	0.0	0.0
	B	C	-90.6	-113.7	11.5	28.4	-28.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1036.3	-1014.6	-10.9	102.5	-102.5	0.0	0.0
	B	C	-325.2	-306.0	-9.6	87.7	-87.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1334.7	-1298.2	-18.2	131.6	-131.6	0.0	0.0
	B	C	-500.2	-459.5	-20.4	133.3	-133.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1897.1	-1853.3	-21.9	187.5	-187.5	0.0	0.0
	B	C	-567.2	-553.5	-6.9	155.7	-155.7	0.0	0.0
9F	A	B	-2120.1	-2061.8	-29.2	209.1	-209.1	0.0	0.0
	B	C	-668.3	-646.3	-11.0	182.6	-182.6	0.0	0.0
8F	A	B	-2220.3	-2177.6	-21.3	219.9	-219.9	0.0	0.0
	B	C	-750.2	-729.9	-10.2	205.6	-205.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1969.8	-1841.8	-64.0	190.6	-190.6	0.0	0.0
	B	C	-1718.5	-1533.9	-92.3	451.7	-451.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1902.8	-1809.1	-46.9	185.6	-185.6	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	B	C	-1902.5	-1844.6	-29.0	520.4	-520.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1964.8	-1849.6	-57.6	190.7	-190.7	0.0	0.0
	B	C	-2020.0	-1919.0	-50.5	547.1	-547.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1955.6	-1855.0	-50.3	190.5	-190.5	0.0	0.0
	B	C	-2255.4	-2138.8	-58.3	610.3	-610.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1876.6	-1785.9	-45.4	183.1	-183.1	0.0	0.0
	B	C	-2338.3	-2223.9	-57.2	633.6	-633.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1528.9	-1455.6	-36.7	149.2	-149.2	0.0	0.0
	B	C	-2029.4	-1923.9	-52.8	549.1	-549.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2289.0	-1651.5	-318.8	197.0	-197.0	0.0	0.0
	B	C	-1791.7	-1635.2	-78.2	476.0	-476.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	1739.6	1057.5	-341.1	-699.3	699.3	-660.2	660.2
		B	-1424.3	-939.1	242.6	590.8	-590.8	-903.4	903.4
		C	-177.6	-176.7	0.4	88.6	-88.6	-203.6	203.6
11F	12F	A	671.9	749.2	38.7	-355.3	355.3	-1232.5	1232.5
		B	-515.1	-589.2	-37.0	276.1	-276.1	-1597.4	1597.4
		C	-137.3	-140.2	-1.4	69.4	-69.4	-472.2	472.2
10F	11F	A	906.3	798.6	-53.9	-423.6	423.6	-1804.2	1804.2
		B	-734.8	-639.6	47.6	341.5	-341.5	-2311.3	2311.3
		C	-134.8	-139.1	-2.2	68.0	-68.0	-723.5	723.5
9F	10F	A	893.1	802.8	-45.2	-424.0	424.0	-2385.9	2385.9
		B	-702.0	-633.7	34.2	333.9	-333.9	-3023.3	3023.3
		C	-152.6	-155.4	-1.4	77.0	-77.0	-982.6	982.6
8F	9F	A	888.5	811.6	-38.4	-425.0	425.0	-2968.8	2968.8
		B	-709.4	-649.3	30.1	339.7	-339.7	-3737.0	3737.0
		C	-140.9	-149.6	-4.4	72.6	-72.6	-1242.9	1242.9
7F	8F	A	867.0	732.1	-67.4	-394.8	394.8	-3551.0	3551.0
		B	-676.9	-617.5	29.7	319.6	-319.6	-4457.4	4457.4
		C	-129.0	-135.5	-3.3	65.3	-65.3	-1499.9	1499.9
6F	7F	A	1024.6	906.4	-59.1	-482.7	482.7	-4141.6	4141.6
		B	-780.8	-696.1	42.4	369.2	-369.2	-5150.6	5150.6
		C	-274.9	-230.9	22.0	126.4	-126.4	-1797.2	1797.2
5F	6F	A	878.2	882.0	1.9	-440.0	440.0	-4733.6	4733.6
		B	-719.0	-670.1	24.5	347.3	-347.3	-5840.4	5840.4
		C	-205.6	-183.8	10.9	97.4	-97.4	-2101.4	2101.4
4F	5F	A	852.1	765.1	-43.5	-404.3	404.3	-5322.3	5322.3
		B	-698.0	-592.3	52.8	322.6	-322.6	-6557.8	6557.8
		C	-184.7	-154.3	15.2	84.7	-84.7	-2387.3	2387.3
3F	4F	A	967.7	912.3	-27.7	-470.0	470.0	-5911.3	5911.3
		B	-823.8	-706.8	58.5	382.6	-382.6	-7281.3	7281.3
		C	-207.1	-162.4	22.3	92.4	-92.4	-2677.3	2677.3
2F	3F	A	795.6	753.5	-21.0	-387.3	387.3	-6500.0	6500.0
		B	-709.1	-557.1	76.0	316.5	-316.5	-8024.1	8024.1
		C	-162.0	-126.8	17.6	72.2	-72.2	-2960.8	2960.8
1F	2F	A	915.5	1391.4	238.0	-501.5	501.5	-7086.0	7086.0
		B	-896.5	-1141.0	-122.2	442.9	-442.9	-8786.4	8786.4
		C	-147.7	-114.4	16.7	57.0	-57.0	-3237.6	3237.6

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-622.4	-296.9	162.8	229.8	-229.8	61.4	-61.4
		B	-706.7	-405.7	150.5	278.1	-278.1	-36.1	36.1
		C	-113.7	-85.8	13.9	49.9	-49.9	-28.1	28.1
11F	12F	A	-739.4	-482.1	128.6	305.4	-305.4	162.1	-162.1
		B	-934.1	-691.8	121.1	406.5	-406.5	-54.2	54.2
		C	-220.1	-200.3	9.9	105.1	-105.1	-114.1	114.1
10F	11F	A	-852.5	-782.0	35.3	406.1	-406.1	292.1	-292.1
		B	-1106.6	-1010.6	48.0	526.0	-526.0	-55.7	55.7
		C	-259.1	-248.0	5.6	126.0	-126.0	-245.9	245.9
9F	10F	A	-1115.1	-888.6	113.3	500.9	-500.9	478.1	-478.1
		B	-1409.9	-1177.9	116.0	646.9	-646.9	-90.7	90.7

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	C	-305.5	-303.5	1.0	152.3	-152.3	-400.0	400.0
8F	9F	A	-1231.6	-1074.5	78.5	576.5	-576.5	685.8	-685.8
		B	-1552.2	-1340.2	106.0	723.1	-723.1	-120.3	120.3
		C	-342.7	-344.3	-0.8	171.7	-171.7	-581.0	581.0
7F	8F	A	-1145.7	-1171.3	-12.8	572.1	-572.1	904.3	-904.3
		B	-1587.5	-1715.1	-63.8	815.5	-815.5	-137.6	137.6
		C	-385.6	-503.9	-59.1	219.6	-219.6	-785.4	785.4
6F	7F	A	-798.6	-853.6	-27.5	413.0	-413.0	1093.9	-1093.9
		B	-1845.2	-1750.4	47.4	898.9	-898.9	121.3	-121.3
		C	-1029.9	-908.1	60.9	484.5	-484.5	-1235.7	1235.7
5F	6F	A	-1049.2	-933.2	58.0	495.6	-495.6	1278.3	-1278.3
		B	-1961.2	-1844.8	58.2	951.5	-951.5	453.9	-453.9
		C	-936.5	-903.0	16.7	459.9	-459.9	-1754.4	1754.4
4F	5F	A	-1031.6	-1031.5	0.1	515.8	-515.8	1468.2	-1468.2
		B	-2024.8	-1925.7	49.5	987.6	-987.6	808.6	-808.6
		C	-1016.0	-962.4	26.8	494.6	-494.6	-2300.2	2300.2
3F	4F	A	-924.2	-1002.7	-39.3	481.7	-481.7	1657.9	-1657.9
		B	-2184.7	-2148.9	17.9	1083.4	-1083.4	1226.8	-1226.8
		C	-1176.4	-1140.7	17.8	579.3	-579.3	-2909.4	2909.4
2F	3F	A	-873.9	-1320.7	-223.4	548.6	-548.6	1840.4	-1840.4
		B	-1975.3	-2286.5	-155.6	1065.5	-1065.5	1676.0	-1676.0
		C	-1083.1	-1185.7	-51.3	567.2	-567.2	-3542.0	3542.0
1F	2F	A	-208.2	-2289.0	-1040.4	542.9	-542.9	1989.2	-1989.2
		B	-1198.4	-3443.2	-1122.4	1009.0	-1009.0	2075.2	-2075.2
		C	-738.2	-1635.2	-448.5	516.0	-516.0	-4090.6	4090.6

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	622.4	296.9	-162.8	-229.8	229.8	-61.4	61.4
		B	706.7	405.7	-150.5	-278.1	278.1	36.1	-36.1
		C	113.7	85.8	-13.9	-49.9	49.9	28.1	-28.1
11F	12F	A	739.4	482.1	-128.6	-305.4	305.4	-162.1	162.1
		B	934.1	691.8	-121.1	-406.5	406.5	54.2	-54.2
		C	220.1	200.3	-9.9	-105.1	105.1	114.1	-114.1
10F	11F	A	852.5	782.0	-35.3	-406.1	406.1	-292.1	292.1
		B	1106.6	1010.6	-48.0	-526.0	526.0	55.7	-55.7
		C	259.1	248.0	-5.6	-126.0	126.0	245.9	-245.9
9F	10F	A	1115.1	888.6	-113.3	-500.9	500.9	-478.1	478.1
		B	1409.9	1177.9	-116.0	-646.9	646.9	90.7	-90.7
		C	305.5	303.5	-1.0	-152.3	152.3	400.0	-400.0
8F	9F	A	1231.6	1074.5	-78.5	-576.5	576.5	-685.8	685.8
		B	1552.2	1340.2	-106.0	-723.1	723.1	120.3	-120.3
		C	342.7	344.3	0.8	-171.7	171.7	581.0	-581.0
7F	8F	A	1145.7	1171.3	12.8	-572.1	572.1	-904.3	904.3
		B	1587.5	1715.1	63.8	-815.5	815.5	137.6	-137.6
		C	385.6	503.9	59.1	-219.6	219.6	785.4	-785.4
6F	7F	A	798.6	853.6	27.5	-413.0	413.0	-1093.9	1093.9
		B	1845.2	1750.4	-47.4	-898.9	898.9	-121.3	121.3
		C	1029.9	908.1	-60.9	-484.5	484.5	1235.7	-1235.7
5F	6F	A	1049.2	933.2	-58.0	-495.6	495.6	-1278.3	1278.3
		B	1961.2	1844.8	-58.2	-951.5	951.5	-453.9	453.9
		C	936.5	903.0	-16.7	-459.9	459.9	1754.4	-1754.4
4F	5F	A	1031.6	1031.5	-0.1	-515.8	515.8	-1468.2	1468.2
		B	2024.8	1925.7	-49.5	-987.6	987.6	-808.6	808.6
		C	1016.0	962.4	-26.8	-494.6	494.6	2300.2	-2300.2
3F	4F	A	924.2	1002.7	39.3	-481.7	481.7	-1657.9	1657.9
		B	2184.7	2148.9	-17.9	-1083.4	1083.4	-1226.8	1226.8
		C	1176.4	1140.7	-17.8	-579.3	579.3	2909.4	-2909.4
2F	3F	A	873.9	1320.7	223.4	-548.6	548.6	-1840.4	1840.4
		B	1975.3	2286.5	155.6	-1065.5	1065.5	-1676.0	1676.0
		C	1083.1	1185.7	51.3	-567.2	567.2	3542.0	-3542.0
1F	2F	A	208.2	2289.0	1040.4	-542.9	542.9	-1989.2	1989.2
		B	1198.4	3443.2	1122.4	-1009.0	1009.0	-2075.2	2075.2
		C	738.2	1635.2	448.5	-516.0	516.0	4090.6	-4090.6

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-1738.0	1820.7	1382.6	555.8	564.1	0.0	0.0
	B	C	-374.1	189.3	73.7	175.8	124.5	0.0	0.0
12F	A	B	-1728.4	1545.4	949.0	468.3	450.0	0.0	0.0
	B	C	-38.3	307.5	105.7	84.2	152.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1654.6	1499.8	1008.7	466.9	451.4	0.0	0.0
	B	C	-121.4	263.5	86.1	101.8	134.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1689.8	1484.5	1031.5	476.0	455.4	0.0	0.0
	B	C	-90.7	279.2	93.6	95.4	140.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1689.3	1489.6	1029.2	475.7	455.7	0.0	0.0
	B	C	-96.3	280.7	90.1	96.0	140.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1677.0	1492.6	1033.8	474.9	456.5	0.0	0.0
	B	C	-116.9	263.4	88.4	101.2	135.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1757.1	1463.0	1008.6	480.4	451.0	0.0	0.0
	B	C	5.0	416.0	85.0	69.8	179.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1784.3	1480.3	986.3	480.9	450.5	0.0	0.0
	B	C	4.6	440.9	72.4	66.3	183.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1734.3	1515.9	993.5	476.6	454.8	0.0	0.0
	B	C	-86.3	365.5	64.7	89.5	160.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1732.6	1562.0	971.3	474.2	457.2	0.0	0.0
	B	C	-90.2	350.7	70.1	92.0	157.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1707.7	1607.2	961.1	470.7	460.7	0.0	0.0
	B	C	-141.5	306.0	66.8	105.4	144.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1669.7	1673.6	947.0	465.5	465.9	0.0	0.0
	B	C	-180.7	251.0	74.7	118.5	131.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1391.1	3266.2	2514.3	801.9	989.4	0.0	0.0
	B	C	-2116.3	107.1	-584.3	540.1	-18.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	620.5	613.0	3.7	-61.7	61.7	0.0	0.0
	B	C	95.3	115.9	-10.3	-29.3	29.3	0.0	0.0
12F	A	B	1034.7	1013.8	10.5	-102.4	102.4	0.0	0.0
	B	C	317.3	300.5	8.4	-85.8	85.8	0.0	0.0
11F	A	B	1332.8	1297.5	17.6	-131.5	131.5	0.0	0.0
	B	C	483.3	447.0	18.1	-129.2	129.2	0.0	0.0
10F	A	B	1893.6	1851.4	21.1	-187.2	187.2	0.0	0.0
	B	C	546.8	536.2	5.3	-150.4	150.4	0.0	0.0
9F	A	B	2116.1	2059.9	28.1	-208.8	208.8	0.0	0.0
	B	C	642.1	623.9	9.1	-175.8	175.8	0.0	0.0
8F	A	B	2215.8	2175.6	20.1	-219.6	219.6	0.0	0.0
	B	C	720.5	705.3	7.6	-198.0	198.0	0.0	0.0
7F	A	B	1965.4	1839.6	62.9	-190.2	190.2	0.0	0.0
	B	C	1684.3	1509.6	87.3	-443.6	443.6	0.0	0.0
6F	A	B	1898.6	1807.0	45.8	-185.3	185.3	0.0	0.0
	B	C	1862.0	1809.9	26.0	-510.0	510.0	0.0	0.0
5F	A	B	1960.9	1848.3	56.3	-190.5	190.5	0.0	0.0
	B	C	1973.7	1880.6	46.6	-535.3	535.3	0.0	0.0
4F	A	B	1952.2	1854.2	49.0	-190.3	190.3	0.0	0.0
	B	C	2198.2	2090.1	54.1	-595.6	595.6	0.0	0.0
3F	A	B	1873.6	1785.4	44.1	-182.9	182.9	0.0	0.0
	B	C	2273.3	2167.1	53.1	-616.7	616.7	0.0	0.0
2F	A	B	1526.9	1456.3	35.3	-149.2	149.2	0.0	0.0
	B	C	1972.5	1875.5	48.5	-534.4	534.4	0.0	0.0
1F	A	B	2283.3	1645.0	319.1	-196.4	196.4	0.0	0.0
	B	C	1777.1	1618.4	79.4	-471.6	471.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-620.5	-613.0	-3.7	61.7	-61.7	0.0	0.0
	B	C	-95.3	-115.9	10.3	29.3	-29.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-1034.7	-1013.8	-10.5	102.4	-102.4	0.0	0.0
	B	C	-317.3	-300.5	-8.4	85.8	-85.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1332.8	-1297.5	-17.6	131.5	-131.5	0.0	0.0
	B	C	-483.3	-447.0	-18.1	129.2	-129.2	0.0	0.0
10F	A	B	-1893.6	-1851.4	-21.1	187.2	-187.2	0.0	0.0
	B	C	-546.8	-536.2	-5.3	150.4	-150.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2116.1	-2059.9	-28.1	208.8	-208.8	0.0	0.0
	B	C	-642.1	-623.9	-9.1	175.8	-175.8	0.0	0.0
8F	A	B	-2215.8	-2175.6	-20.1	219.6	-219.6	0.0	0.0
	B	C	-720.5	-705.3	-7.6	198.0	-198.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1965.4	-1839.6	-62.9	190.2	-190.2	0.0	0.0
	B	C	-1684.3	-1509.6	-87.3	443.6	-443.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1898.6	-1807.0	-45.8	185.3	-185.3	0.0	0.0
	B	C	-1862.0	-1809.9	-26.0	510.0	-510.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1960.9	-1848.3	-56.3	190.5	-190.5	0.0	0.0
	B	C	-1973.7	-1880.6	-46.6	535.3	-535.3	0.0	0.0
4F	A	B	-1952.2	-1854.2	-49.0	190.3	-190.3	0.0	0.0
	B	C	-2198.2	-2090.1	-54.1	595.6	-595.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1873.6	-1785.4	-44.1	182.9	-182.9	0.0	0.0
	B	C	-2273.3	-2167.1	-53.1	616.7	-616.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1526.9	-1456.3	-35.3	149.2	-149.2	0.0	0.0
	B	C	-1972.5	-1875.5	-48.5	534.4	-534.4	0.0	0.0
1F	A	B	-2283.3	-1645.0	-319.1	196.4	-196.4	0.0	0.0
	B	C	-1777.1	-1618.4	-79.4	471.6	-471.6	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	1738.0	1056.8	-340.6	-698.7	698.7	-660.2	660.2
		B	-1446.5	-962.6	242.0	602.3	-602.3	-905.9	905.9
		C	-189.3	-178.5	5.4	92.0	-92.0	-218.8	218.8
11F	12F	A	671.7	749.0	38.7	-355.2	355.2	-1232.6	1232.6
		B	-544.5	-616.1	-35.8	290.2	-290.2	-1584.6	1584.6
		C	-129.0	-133.5	-2.3	65.6	-65.6	-442.8	442.8
10F	11F	A	905.6	797.9	-53.9	-423.2	423.2	-1804.4	1804.4
		B	-762.3	-664.0	49.1	354.4	-354.4	-2283.3	2283.3
		C	-130.0	-133.6	-1.8	65.5	-65.5	-649.0	649.0
9F	10F	A	891.9	801.9	-45.0	-423.5	423.5	-2386.2	2386.2
		B	-729.7	-658.2	35.8	347.0	-347.0	-2980.6	2980.6
		C	-145.6	-148.0	-1.2	73.4	-73.4	-866.2	866.2
8F	9F	A	887.4	810.5	-38.5	-424.5	424.5	-2969.1	2969.1
		B	-735.1	-671.9	31.6	351.8	-351.8	-3680.0	3680.0
		C	-132.7	-139.8	-3.5	68.1	-68.1	-1083.8	1083.8
7F	8F	A	866.5	731.9	-67.3	-394.7	394.7	-3551.4	3551.4
		B	-703.7	-644.8	29.5	333.0	-333.0	-4385.8	4385.8
		C	-123.6	-134.0	-5.2	63.6	-63.6	-1295.7	1295.7
6F	7F	A	1025.2	906.6	-59.3	-482.9	482.9	-4142.3	4142.3
		B	-823.2	-732.2	45.5	388.9	-388.9	-5057.5	5057.5
		C	-282.0	-235.2	23.4	129.3	-129.3	-1555.0	1555.0
5F	6F	A	877.8	882.3	2.2	-440.0	440.0	-4734.4	4734.4
		B	-752.7	-701.5	25.6	363.5	-363.5	-5725.7	5725.7
		C	-205.8	-183.2	11.3	97.2	-97.2	-1820.8	1820.8
4F	5F	A	852.1	765.4	-43.3	-404.4	404.4	-5323.4	5323.4
		B	-728.1	-617.4	55.4	336.4	-336.4	-6422.7	6422.7
		C	-182.2	-150.9	15.7	83.3	-83.3	-2063.2	2063.2
3F	4F	A	967.2	912.4	-27.4	-469.9	469.9	-5912.4	5912.4
		B	-854.4	-732.0	61.2	396.6	-396.6	-7126.9	7126.9
		C	-199.8	-155.1	22.4	88.7	-88.7	-2305.7	2305.7
2F	3F	A	795.4	754.4	-20.5	-387.4	387.4	-6501.2	6501.2
		B	-733.7	-580.3	76.7	328.5	-328.5	-7851.3	7851.3
		C	-151.0	-113.6	18.7	66.1	-66.1	-2537.9	2537.9
1F	2F	A	915.3	1391.1	237.9	-501.4	501.4	-7087.4	7087.4
		B	-912.6	-1149.8	-118.6	448.4	-448.4	-8595.6	8595.6
		C	-137.4	-107.1	15.2	53.2	-53.2	-2757.9	2757.9

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-620.5	-296.1	162.2	229.2	-229.2	61.0	-61.0
		B	-708.3	-404.4	151.9	278.2	-278.2	-33.2	33.2
		C	-115.9	-85.3	15.3	50.3	-50.3	-29.7	29.7
11F	12F	A	-738.6	-481.9	128.4	305.1	-305.1	161.6	-161.6
		B	-926.6	-684.5	121.0	402.8	-402.8	-51.0	51.0
		C	-215.2	-194.8	10.2	102.5	-102.5	-115.3	115.3
10F	11F	A	-850.9	-780.8	35.1	405.4	-405.4	291.5	-291.5
		B	-1096.3	-1001.4	47.5	521.2	-521.2	-54.4	54.4
		C	-252.3	-240.5	5.9	122.4	-122.4	-244.5	244.5
9F	10F	A	-1112.8	-887.0	112.9	500.0	-500.0	477.1	-477.1
		B	-1396.8	-1165.8	115.5	640.6	-640.6	-92.3	92.3
		C	-295.7	-293.1	1.3	147.2	-147.2	-395.3	395.3
8F	9F	A	-1229.1	-1072.7	78.2	575.4	-575.4	684.4	-684.4
		B	-1536.2	-1325.6	105.3	715.5	-715.5	-126.3	126.3
		C	-330.9	-330.6	0.2	165.4	-165.4	-571.5	571.5
7F	8F	A	-1143.1	-1168.7	-12.8	570.8	-570.8	902.4	-902.4
		B	-1570.5	-1699.6	-64.6	807.4	-807.4	-148.7	148.7
		C	-374.7	-495.0	-60.2	214.7	-214.7	-770.1	770.1
6F	7F	A	-796.7	-851.7	-27.5	412.1	-412.1	1091.7	-1091.7
		B	-1824.2	-1730.5	46.9	888.7	-888.7	104.4	-104.4
		C	-1014.6	-892.4	61.1	476.8	-476.8	-1214.2	1214.2
5F	6F	A	-1046.9	-931.3	57.8	494.6	-494.6	1275.8	-1275.8
		B	-1938.5	-1822.4	58.0	940.2	-940.2	428.8	-428.8
		C	-917.5	-884.7	16.4	450.6	-450.6	-1724.5	1724.5
4F	5F	A	-1029.6	-1029.4	0.1	514.8	-514.8	1465.3	-1465.3
		B	-1999.6	-1901.8	48.9	975.3	-975.3	773.7	-773.7
		C	-995.9	-943.2	26.3	484.8	-484.8	-2260.2	2260.2
3F	4F	A	-922.9	-1001.1	-39.1	481.0	-481.0	1654.8	-1654.8
		B	-2150.7	-2116.9	16.9	1066.9	-1066.9	1178.9	-1178.9
		C	-1147.0	-1113.2	16.9	565.1	-565.1	-2856.2	2856.2
2F	3F	A	-872.5	-1319.0	-223.2	547.9	-547.9	1837.1	-1837.1
		B	-1941.7	-2253.4	-155.9	1048.8	-1048.8	1612.6	-1612.6
		C	-1053.8	-1157.0	-51.6	552.7	-552.7	-3473.2	3473.2
1F	2F	A	-207.9	-2283.3	-1037.7	541.6	-541.6	1986.0	-1986.0
		B	-1175.4	-3422.1	-1123.4	999.5	-999.5	1997.9	-1997.9
		C	-718.4	-1618.4	-450.0	508.0	-508.0	-4007.9	4007.9

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	620.5	296.1	-162.2	-229.2	229.2	-61.0	61.0
		B	708.3	404.4	-151.9	-278.2	278.2	33.2	-33.2
		C	115.9	85.3	-15.3	-50.3	50.3	29.7	-29.7
11F	12F	A	738.6	481.9	-128.4	-305.1	305.1	-161.6	161.6
		B	926.6	684.5	-121.0	-402.8	402.8	51.0	-51.0
		C	215.2	194.8	-10.2	-102.5	102.5	115.3	-115.3
10F	11F	A	850.9	780.8	-35.1	-405.4	405.4	-291.5	291.5
		B	1096.3	1001.4	-47.5	-521.2	521.2	54.4	-54.4
		C	252.3	240.5	-5.9	-122.4	122.4	244.5	-244.5
9F	10F	A	1112.8	887.0	-112.9	-500.0	500.0	-477.1	477.1
		B	1396.8	1165.8	-115.5	-640.6	640.6	92.3	-92.3
		C	295.7	293.1	-1.3	-147.2	147.2	395.3	-395.3
8F	9F	A	1229.1	1072.7	-78.2	-575.4	575.4	-684.4	684.4
		B	1536.2	1325.6	-105.3	-715.5	715.5	126.3	-126.3
		C	330.9	330.6	-0.2	-165.4	165.4	571.5	-571.5
7F	8F	A	1143.1	1168.7	12.8	-570.8	570.8	-902.4	902.4
		B	1570.5	1699.6	64.6	-807.4	807.4	148.7	-148.7
		C	374.7	495.0	60.2	-214.7	214.7	770.1	-770.1
6F	7F	A	796.7	851.7	27.5	-412.1	412.1	-1091.7	1091.7
		B	1824.2	1730.5	-46.9	-888.7	888.7	-104.4	104.4
		C	1014.6	892.4	-61.1	-476.8	476.8	1214.2	-1214.2
5F	6F	A	1046.9	931.3	-57.8	-494.6	494.6	-1275.8	1275.8
		B	1938.5	1822.4	-58.0	-940.2	940.2	-428.8	428.8
		C	917.5	884.7	-16.4	-450.6	450.6	1724.5	-1724.5
4F	5F	A	1029.6	1029.4	-0.1	-514.8	514.8	-1465.3	1465.3
		B	1999.6	1901.8	-48.9	-975.3	975.3	-773.7	773.7

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	C	995.9	943.2	-26.3	-484.8	484.8	2260.2	-2260.2
3F	4F	A	922.9	1001.1	39.1	-481.0	481.0	-1654.8	1654.8
		B	2150.7	2116.9	-16.9	-1066.9	1066.9	-1178.9	1178.9
		C	1147.0	1113.2	-16.9	-565.1	565.1	2856.2	-2856.2
2F	3F	A	872.5	1319.0	223.2	-547.9	547.9	-1837.1	1837.1
		B	1941.7	2253.4	155.9	-1048.8	1048.8	-1612.6	1612.6
		C	1053.8	1157.0	51.6	-552.7	552.7	3473.2	-3473.2
1F	2F	A	207.9	2283.3	1037.7	-541.6	541.6	-1986.0	1986.0
		B	1175.4	3422.1	1123.4	-999.5	999.5	-1997.9	1997.9
		C	718.4	1618.4	450.0	-508.0	508.0	4007.9	-4007.9

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-1732.0	1827.5	1382.2	555.2	564.8	0.0	0.0
	B	C	-373.3	187.2	75.2	176.0	124.3	0.0	0.0
12F	A	B	-1722.7	1548.8	950.1	467.9	450.5	0.0	0.0
	B	C	-11.9	283.7	88.7	64.5	146.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1649.3	1503.1	1009.7	466.5	451.9	0.0	0.0
	B	C	-90.4	238.3	72.1	81.8	128.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1682.7	1489.3	1032.6	475.4	456.0	0.0	0.0
	B	C	-62.5	252.7	78.9	75.9	134.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1682.2	1494.5	1030.2	475.1	456.3	0.0	0.0
	B	C	-68.8	252.2	76.0	76.8	133.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1671.2	1495.8	1035.1	474.5	456.9	0.0	0.0
	B	C	-89.1	235.7	74.1	81.9	128.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1751.1	1468.0	1009.1	479.9	451.6	0.0	0.0
	B	C	23.0	383.6	68.2	52.5	171.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1779.1	1484.7	986.7	480.4	451.0	0.0	0.0
	B	C	21.5	403.4	57.5	49.9	174.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1730.4	1518.6	994.1	476.3	455.1	0.0	0.0
	B	C	-66.0	331.0	50.0	72.1	151.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1729.3	1564.4	971.8	474.0	457.5	0.0	0.0
	B	C	-69.6	315.2	56.1	74.8	149.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1705.5	1608.6	961.5	470.6	460.9	0.0	0.0
	B	C	-116.8	272.0	54.0	87.4	136.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1669.2	1672.6	947.7	465.5	465.9	0.0	0.0
	B	C	-152.6	223.1	60.6	99.1	124.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1390.7	3269.3	2512.9	801.8	989.6	0.0	0.0
	B	C	-2113.3	99.2	-578.8	540.8	-18.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	619.4	609.1	5.1	-61.4	61.4	0.0	0.0
	B	C	110.1	124.5	-7.2	-32.6	32.6	0.0	0.0
12F	A	B	1035.2	1014.8	10.2	-102.5	102.5	0.0	0.0
	B	C	315.4	300.5	7.4	-85.5	85.5	0.0	0.0
11F	A	B	1332.8	1298.6	17.1	-131.6	131.6	0.0	0.0
	B	C	468.7	436.7	16.0	-125.7	125.7	0.0	0.0
10F	A	B	1892.6	1851.9	20.3	-187.2	187.2	0.0	0.0
	B	C	527.4	519.6	3.9	-145.4	145.4	0.0	0.0
9F	A	B	2114.5	2060.4	27.1	-208.7	208.7	0.0	0.0
	B	C	614.8	600.4	7.2	-168.8	168.8	0.0	0.0
8F	A	B	2213.8	2176.6	18.6	-219.5	219.5	0.0	0.0
	B	C	688.4	678.4	5.0	-189.8	189.8	0.0	0.0
7F	A	B	1961.8	1836.8	62.5	-189.9	189.9	0.0	0.0
	B	C	1663.6	1496.7	83.4	-438.9	438.9	0.0	0.0
6F	A	B	1895.2	1805.1	45.0	-185.0	185.0	0.0	0.0
	B	C	1834.1	1786.5	23.8	-502.9	502.9	0.0	0.0
5F	A	B	1957.7	1847.3	55.2	-190.2	190.2	0.0	0.0
	B	C	1934.6	1848.5	43.1	-525.4	525.4	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	A	B	1949.4	1853.9	47.7	-190.2	190.2	0.0	0.0
	B	C	2142.6	2043.0	49.8	-581.3	581.3	0.0	0.0
3F	A	B	1871.3	1785.6	42.8	-182.8	182.8	0.0	0.0
	B	C	2204.3	2106.7	48.8	-598.8	598.8	0.0	0.0
2F	A	B	1525.6	1458.0	33.8	-149.2	149.2	0.0	0.0
	B	C	1908.3	1820.7	43.8	-517.9	517.9	0.0	0.0
1F	A	B	2277.6	1638.1	319.7	-195.8	195.8	0.0	0.0
	B	C	1761.0	1599.5	80.8	-466.7	466.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-619.4	-609.1	-5.1	61.4	-61.4	0.0	0.0
	B	C	-110.1	-124.5	7.2	32.6	-32.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1035.2	-1014.8	-10.2	102.5	-102.5	0.0	0.0
	B	C	-315.4	-300.5	-7.4	85.5	-85.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1332.8	-1298.6	-17.1	131.6	-131.6	0.0	0.0
	B	C	-468.7	-436.7	-16.0	125.7	-125.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1892.6	-1851.9	-20.3	187.2	-187.2	0.0	0.0
	B	C	-527.4	-519.6	-3.9	145.4	-145.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2114.5	-2060.4	-27.1	208.7	-208.7	0.0	0.0
	B	C	-614.8	-600.4	-7.2	168.8	-168.8	0.0	0.0
8F	A	B	-2213.8	-2176.6	-18.6	219.5	-219.5	0.0	0.0
	B	C	-688.4	-678.4	-5.0	189.8	-189.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1961.8	-1836.8	-62.5	189.9	-189.9	0.0	0.0
	B	C	-1663.6	-1496.7	-83.4	438.9	-438.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1895.2	-1805.1	-45.0	185.0	-185.0	0.0	0.0
	B	C	-1834.1	-1786.5	-23.8	502.9	-502.9	0.0	0.0
5F	A	B	-1957.7	-1847.3	-55.2	190.2	-190.2	0.0	0.0
	B	C	-1934.6	-1848.5	-43.1	525.4	-525.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1949.4	-1853.9	-47.7	190.2	-190.2	0.0	0.0
	B	C	-2142.6	-2043.0	-49.8	581.3	-581.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1871.3	-1785.6	-42.8	182.8	-182.8	0.0	0.0
	B	C	-2204.3	-2106.7	-48.8	598.8	-598.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1525.6	-1458.0	-33.8	149.2	-149.2	0.0	0.0
	B	C	-1908.3	-1820.7	-43.8	517.9	-517.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2277.6	-1638.1	-319.7	195.8	-195.8	0.0	0.0
	B	C	-1761.0	-1599.5	-80.8	466.7	-466.7	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	1732.0	1053.1	-339.4	-696.3	696.3	-624.8	624.8
		B	-1454.2	-974.1	240.1	607.1	-607.1	-866.3	866.3
		C	-187.2	-169.5	8.8	89.2	-89.2	-218.2	218.2
11F	12F	A	669.6	746.8	38.6	-354.1	354.1	-1158.4	1158.4
		B	-562.9	-633.0	-35.1	299.0	-299.0	-1480.4	1480.4
		C	-114.2	-119.8	-2.8	58.5	-58.5	-394.9	394.9
10F	11F	A	902.5	794.8	-53.8	-421.7	421.7	-1694.5	1694.5
		B	-779.6	-679.5	50.0	362.5	-362.5	-2118.6	2118.6
		C	-118.4	-121.3	-1.4	59.5	-59.5	-556.2	556.2
9F	10F	A	887.8	798.4	-44.7	-421.6	421.6	-2242.0	2242.0
		B	-747.2	-673.5	36.9	355.2	-355.2	-2758.1	2758.1
		C	-131.4	-133.4	-1.0	66.2	-66.2	-725.2	725.2
8F	9F	A	883.8	807.4	-38.2	-422.8	422.8	-2793.3	2793.3
		B	-752.2	-688.0	32.1	360.1	-360.1	-3403.8	3403.8
		C	-118.8	-124.5	-2.9	60.8	-60.8	-894.9	894.9
7F	8F	A	863.8	729.2	-67.3	-393.3	393.3	-3346.9	3346.9
		B	-718.7	-656.3	31.2	339.5	-339.5	-4058.8	4058.8
		C	-111.2	-123.0	-5.9	57.8	-57.8	-1060.1	1060.1
6F	7F	A	1021.9	903.9	-59.0	-481.4	481.4	-3881.0	3881.0
		B	-834.7	-742.3	46.2	394.2	-394.2	-4646.5	4646.5
		C	-260.6	-216.0	22.3	119.2	-119.2	-1271.0	1271.0
5F	6F	A	875.2	880.3	2.6	-438.9	438.9	-4421.0	4421.0
		B	-763.9	-712.5	25.7	369.1	-369.1	-5236.8	5236.8
		C	-187.4	-165.8	10.8	88.3	-88.3	-1488.5	1488.5

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	A	850.0	764.1	-43.0	-403.5	403.5	-4968.8	4968.8
		B	-740.1	-627.1	56.5	341.8	-341.8	-5867.8	5867.8
		C	-165.2	-135.5	14.9	75.2	-75.2	-1684.6	1684.6
3F	4F	A	965.1	911.2	-26.9	-469.1	469.1	-5524.4	5524.4
		B	-867.7	-743.5	62.1	402.8	-402.8	-6515.3	6515.3
		C	-179.7	-137.7	21.0	79.3	-79.3	-1881.9	1881.9
2F	3F	A	794.3	754.5	-19.9	-387.2	387.2	-6090.2	6090.2
		B	-748.2	-595.5	76.4	335.9	-335.9	-7193.9	7193.9
		C	-134.3	-96.9	18.7	57.8	-57.8	-2070.8	2070.8
1F	2F	A	914.7	1390.7	238.0	-501.2	501.2	-6665.1	6665.1
		B	-924.5	-1156.0	-115.8	452.3	-452.3	-7905.1	7905.1
		C	-126.2	-99.2	13.5	49.0	-49.0	-2249.6	2249.6

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-619.4	-296.3	161.5	228.9	-228.9	52.5	-52.5
		B	-719.2	-408.9	155.2	282.0	-282.0	-27.1	27.1
		C	-124.5	-89.0	17.8	53.4	-53.4	-27.8	27.8
11F	12F	A	-738.9	-482.5	128.2	305.4	-305.4	144.5	-144.5
		B	-921.3	-679.3	121.0	400.1	-400.1	-42.1	42.1
		C	-211.5	-190.5	10.5	100.5	-100.5	-107.9	107.9
10F	11F	A	-850.3	-780.7	34.8	405.2	-405.2	266.0	-266.0
		B	-1088.0	-993.9	47.1	517.2	-517.2	-46.5	46.5
		C	-246.2	-233.7	6.3	119.2	-119.2	-228.2	228.2
9F	10F	A	-1111.9	-886.6	112.6	499.6	-499.6	443.2	-443.2
		B	-1385.4	-1155.0	115.2	635.1	-635.1	-87.7	87.7
		C	-286.0	-282.5	1.7	142.1	-142.1	-365.1	365.1
8F	9F	A	-1227.9	-1072.2	77.9	575.0	-575.0	642.5	-642.5
		B	-1520.2	-1310.2	105.0	707.6	-707.6	-128.6	128.6
		C	-317.8	-314.9	1.5	158.2	-158.2	-524.2	524.2
7F	8F	A	-1141.6	-1166.8	-12.6	570.0	-570.0	853.3	-853.3
		B	-1554.8	-1687.9	-66.6	800.6	-800.6	-161.4	161.4
		C	-363.5	-487.9	-62.2	210.2	-210.2	-703.8	703.8
6F	7F	A	-795.0	-850.1	-27.5	411.3	-411.3	1026.1	-1026.1
		B	-1812.5	-1718.0	47.3	882.6	-882.6	74.9	-74.9
		C	-1008.8	-883.8	62.5	473.2	-473.2	-1130.1	1130.1
5F	6F	A	-1045.1	-929.8	57.6	493.7	-493.7	1195.2	-1195.2
		B	-1921.2	-1804.5	58.3	931.4	-931.4	375.4	-375.4
		C	-902.7	-870.2	16.2	443.2	-443.2	-1619.8	1619.8
4F	5F	A	-1027.9	-1027.5	0.2	513.9	-513.9	1372.7	-1372.7
		B	-1977.4	-1879.7	48.8	964.3	-964.3	692.3	-692.3
		C	-978.3	-925.5	26.4	476.0	-476.0	-2133.1	2133.1
3F	4F	A	-921.9	-999.8	-38.9	480.4	-480.4	1552.2	-1552.2
		B	-2116.9	-2084.4	16.3	1050.3	-1050.3	1064.9	-1064.9
		C	-1117.4	-1085.0	16.2	550.6	-550.6	-2703.9	2703.9
2F	3F	A	-871.5	-1317.7	-223.1	547.3	-547.3	1726.9	-1726.9
		B	-1905.5	-2216.9	-155.7	1030.6	-1030.6	1465.2	-1465.2
		C	-1021.8	-1125.0	-51.6	536.7	-536.7	-3294.3	3294.3
1F	2F	A	-207.9	-2277.6	-1034.8	540.3	-540.3	1871.2	-1871.2
		B	-1149.4	-3399.2	-1124.9	988.8	-988.8	1824.7	-1824.7
		C	-695.8	-1599.5	-451.9	499.0	-499.0	-3807.3	3807.3

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	619.4	296.3	-161.5	-228.9	228.9	-52.5	52.5
		B	719.2	408.9	-155.2	-282.0	282.0	27.1	-27.1
		C	124.5	89.0	-17.8	-53.4	53.4	27.8	-27.8
11F	12F	A	738.9	482.5	-128.2	-305.4	305.4	-144.5	144.5
		B	921.3	679.3	-121.0	-400.1	400.1	42.1	-42.1
		C	211.5	190.5	-10.5	-100.5	100.5	107.9	-107.9
10F	11F	A	850.3	780.7	-34.8	-405.2	405.2	-266.0	266.0
		B	1088.0	993.9	-47.1	-517.2	517.2	46.5	-46.5
		C	246.2	233.7	-6.3	-119.2	119.2	228.2	-228.2
9F	10F	A	1111.9	886.6	-112.6	-499.6	499.6	-443.2	443.2

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	B	1385.4	1155.0	-115.2	-635.1	635.1	87.7	-87.7
		C	286.0	282.5	-1.7	-142.1	142.1	365.1	-365.1
8F	9F	A	1227.9	1072.2	-77.9	-575.0	575.0	-642.5	642.5
		B	1520.2	1310.2	-105.0	-707.6	707.6	128.6	-128.6
		C	317.8	314.9	-1.5	-158.2	158.2	524.2	-524.2
7F	8F	A	1141.6	1166.8	12.6	-570.0	570.0	-853.3	853.3
		B	1554.8	1687.9	66.6	-800.6	800.6	161.4	-161.4
		C	363.5	487.9	62.2	-210.2	210.2	703.8	-703.8
6F	7F	A	795.0	850.1	27.5	-411.3	411.3	-1026.1	1026.1
		B	1812.5	1718.0	-47.3	-882.6	882.6	-74.9	74.9
		C	1008.8	883.8	-62.5	-473.2	473.2	1130.1	-1130.1
5F	6F	A	1045.1	929.8	-57.6	-493.7	493.7	-1195.2	1195.2
		B	1921.2	1804.5	-58.3	-931.4	931.4	-375.4	375.4
		C	902.7	870.2	-16.2	-443.2	443.2	1619.8	-1619.8
4F	5F	A	1027.9	1027.5	-0.2	-513.9	513.9	-1372.7	1372.7
		B	1977.4	1879.7	-48.8	-964.3	964.3	-692.3	692.3
		C	978.3	925.5	-26.4	-476.0	476.0	2133.1	-2133.1
3F	4F	A	921.9	999.8	38.9	-480.4	480.4	-1552.2	1552.2
		B	2116.9	2084.4	-16.3	-1050.3	1050.3	-1064.9	1064.9
		C	1117.4	1085.0	-16.2	-550.6	550.6	2703.9	-2703.9
2F	3F	A	871.5	1317.7	223.1	-547.3	547.3	-1726.9	1726.9
		B	1905.5	2216.9	155.7	-1030.6	1030.6	-1465.2	1465.2
		C	1021.8	1125.0	51.6	-536.7	536.7	3294.3	-3294.3
1F	2F	A	207.9	2277.6	1034.8	-540.3	540.3	-1871.2	1871.2
		B	1149.4	3399.2	1124.9	-988.8	988.8	-1824.7	1824.7
		C	695.8	1599.5	451.9	-499.0	499.0	3807.3	-3807.3

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-983.2	1014.1	662.4	294.5	297.6	0.0	0.0
	B	C	-182.8	119.6	39.1	90.8	73.3	0.0	0.0
12F	A	B	-950.1	873.3	501.4	257.5	249.8	0.0	0.0
	B	C	7.9	182.1	54.8	33.5	101.3	0.0	0.0
11F	A	B	-929.8	856.3	520.0	257.3	249.9	0.0	0.0
	B	C	-40.9	151.9	45.6	44.4	90.3	0.0	0.0
10F	A	B	-949.1	868.5	527.8	262.3	254.3	0.0	0.0
	B	C	-30.5	159.2	47.1	42.0	92.8	0.0	0.0
9F	A	B	-948.4	870.6	527.1	262.2	254.4	0.0	0.0
	B	C	-33.5	159.2	45.6	42.4	92.4	0.0	0.0
8F	A	B	-945.4	868.3	529.7	262.2	254.5	0.0	0.0
	B	C	-49.9	145.5	44.3	46.6	88.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1020.3	830.6	549.6	275.5	256.5	0.0	0.0
	B	C	-42.6	148.1	46.6	45.2	89.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1038.6	833.5	539.0	276.3	255.7	0.0	0.0
	B	C	-48.7	143.1	46.1	46.8	88.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1008.8	853.9	543.7	273.7	258.3	0.0	0.0
	B	C	-65.4	128.7	44.9	51.1	83.7	0.0	0.0
4F	A	B	-1000.3	882.9	533.4	271.9	260.1	0.0	0.0
	B	C	-65.5	126.1	46.2	51.4	83.3	0.0	0.0
3F	A	B	-979.0	907.7	531.7	269.6	262.4	0.0	0.0
	B	C	-77.4	115.9	45.3	54.5	80.2	0.0	0.0
2F	A	B	-963.5	962.1	521.2	267.9	267.7	0.0	0.0
	B	C	-73.4	115.0	48.9	54.7	81.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1080.0	2589.2	1921.9	639.4	790.3	0.0	0.0
	B	C	-1694.6	68.0	-444.5	452.6	0.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	360.3	348.7	5.8	-35.4	35.4	0.0	0.0
	B	C	168.5	151.1	8.7	-44.4	44.4	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	563.2	551.2	6.0	-55.7	55.7	0.0	0.0
	B	C	361.2	330.2	15.5	-96.0	96.0	0.0	0.0
11F	A	B	722.6	702.8	9.9	-71.3	71.3	0.0	0.0
	B	C	509.9	459.4	25.2	-134.6	134.6	0.0	0.0
10F	A	B	894.8	871.1	11.9	-88.3	88.3	0.0	0.0
	B	C	589.3	546.4	21.4	-157.7	157.7	0.0	0.0
9F	A	B	972.4	946.3	13.1	-95.9	95.9	0.0	0.0
	B	C	674.9	632.8	21.0	-181.6	181.6	0.0	0.0
8F	A	B	1042.0	1009.3	16.3	-102.6	102.6	0.0	0.0
	B	C	733.3	675.9	28.7	-195.7	195.7	0.0	0.0
7F	A	B	1506.3	1475.7	15.3	-149.1	149.1	0.0	0.0
	B	C	668.8	657.1	5.8	-184.1	184.1	0.0	0.0
6F	A	B	1477.8	1452.2	12.8	-146.5	146.5	0.0	0.0
	B	C	681.4	672.5	4.5	-188.0	188.0	0.0	0.0
5F	A	B	1523.6	1492.6	15.5	-150.8	150.8	0.0	0.0
	B	C	722.4	710.9	5.8	-199.1	199.1	0.0	0.0
4F	A	B	1504.1	1480.0	12.1	-149.2	149.2	0.0	0.0
	B	C	759.6	742.4	8.6	-208.6	208.6	0.0	0.0
3F	A	B	1433.5	1409.5	12.0	-142.2	142.2	0.0	0.0
	B	C	741.4	723.4	9.0	-203.4	203.4	0.0	0.0
2F	A	B	1180.0	1175.6	2.2	-117.8	117.8	0.0	0.0
	B	C	652.6	644.1	4.2	-180.1	180.1	0.0	0.0
1F	A	B	2080.6	1451.3	314.7	-176.6	176.6	0.0	0.0
	B	C	1496.2	1229.3	133.5	-378.5	378.5	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	A	B	-360.3	-348.7	-5.8	35.4	-35.4	0.0	0.0
	B	C	-168.5	-151.1	-8.7	44.4	-44.4	0.0	0.0
12F	A	B	-563.2	-551.2	-6.0	55.7	-55.7	0.0	0.0
	B	C	-361.2	-330.2	-15.5	96.0	-96.0	0.0	0.0
11F	A	B	-722.6	-702.8	-9.9	71.3	-71.3	0.0	0.0
	B	C	-509.9	-459.4	-25.2	134.6	-134.6	0.0	0.0
10F	A	B	-894.8	-871.1	-11.9	88.3	-88.3	0.0	0.0
	B	C	-589.3	-546.4	-21.4	157.7	-157.7	0.0	0.0
9F	A	B	-972.4	-946.3	-13.1	95.9	-95.9	0.0	0.0
	B	C	-674.9	-632.8	-21.0	181.6	-181.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1042.0	-1009.3	-16.3	102.6	-102.6	0.0	0.0
	B	C	-733.3	-675.9	-28.7	195.7	-195.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1506.3	-1475.7	-15.3	149.1	-149.1	0.0	0.0
	B	C	-668.8	-657.1	-5.8	184.1	-184.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1477.8	-1452.2	-12.8	146.5	-146.5	0.0	0.0
	B	C	-681.4	-672.5	-4.5	188.0	-188.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1523.6	-1492.6	-15.5	150.8	-150.8	0.0	0.0
	B	C	-722.4	-710.9	-5.8	199.1	-199.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1504.1	-1480.0	-12.1	149.2	-149.2	0.0	0.0
	B	C	-759.6	-742.4	-8.6	208.6	-208.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1433.5	-1409.5	-12.0	142.2	-142.2	0.0	0.0
	B	C	-741.4	-723.4	-9.0	203.4	-203.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1180.0	-1175.6	-2.2	117.8	-117.8	0.0	0.0
	B	C	-652.6	-644.1	-4.2	180.1	-180.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2080.6	-1451.3	-314.7	176.6	-176.6	0.0	0.0
	B	C	-1496.2	-1229.3	-133.5	378.5	-378.5	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	983.2	587.3	-198.0	-392.6	392.6	-393.0	393.0
		B	-831.4	-580.8	125.3	353.0	-353.0	-526.7	526.7
		C	-119.6	-110.9	4.3	57.6	-57.6	-124.2	124.2
11F	12F	A	362.8	429.6	33.4	-198.1	198.1	-771.5	771.5
		B	-300.3	-366.3	-33.0	166.7	-166.7	-966.9	966.9
		C	-71.2	-75.9	-2.3	36.8	-36.8	-258.8	258.8
10F	11F	A	500.2	474.5	-12.9	-242.2	242.2	-1145.1	1145.1
		B	-449.1	-422.1	13.5	216.5	-216.5	-1411.4	1411.4

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	C	-76.0	-77.0	-0.5	38.0	-38.0	-380.6	380.6
9F	10F	A	474.6	471.9	-1.4	-236.6	236.6	-1523.0	1523.0
		B	-415.8	-413.0	1.4	207.2	-207.2	-1856.4	1856.4
		C	-82.2	-83.4	-0.6	41.4	-41.4	-509.5	509.5
8F	9F	A	476.5	484.9	4.2	-240.4	240.4	-1898.7	1898.7
		B	-424.2	-435.7	-5.8	215.0	-215.0	-2298.7	2298.7
		C	-75.8	-80.7	-2.5	39.1	-39.1	-639.1	639.1
7F	8F	A	460.5	402.4	-29.1	-213.1	213.1	-2271.3	2271.3
		B	-382.7	-364.2	9.3	184.4	-184.4	-2741.2	2741.2
		C	-64.8	-67.8	-1.5	32.7	-32.7	-763.3	763.3
6F	7F	A	618.0	536.7	-40.6	-288.7	288.7	-2690.8	2690.8
		B	-423.8	-378.1	22.9	200.5	-200.5	-3224.3	3224.3
		C	-80.3	-77.3	1.5	39.4	-39.4	-892.7	892.7
5F	6F	A	501.9	519.0	8.6	-255.2	255.2	-3109.7	3109.7
		B	-406.7	-379.2	13.7	196.5	-196.5	-3706.6	3706.6
		C	-65.8	-65.7	0.0	32.9	-32.9	-1023.8	1023.8
4F	5F	A	489.8	446.2	-21.8	-234.0	234.0	-3513.2	3513.2
		B	-409.3	-334.2	37.5	185.9	-185.9	-4179.2	4179.2
		C	-63.0	-55.1	3.9	29.5	-29.5	-1148.9	1148.9
3F	4F	A	554.1	551.7	-1.2	-276.5	276.5	-3908.6	3908.6
		B	-483.2	-415.3	34.0	224.6	-224.6	-4645.7	4645.7
		C	-71.0	-56.7	7.2	31.9	-31.9	-1275.5	1275.5
2F	3F	A	427.3	385.1	-21.1	-203.1	203.1	-4292.9	4292.9
		B	-415.0	-262.5	76.2	169.4	-169.4	-5106.0	5106.0
		C	-59.1	-39.7	9.7	24.7	-24.7	-1401.0	1401.0
1F	2F	A	578.4	1080.0	250.8	-360.5	360.5	-4662.0	4662.0
		B	-626.2	-894.6	-134.2	330.6	-330.6	-5553.7	5553.7
		C	-75.3	-68.0	3.6	31.2	-31.2	-1526.6	1526.6

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	-360.3	-87.2	136.6	111.9	-111.9	45.1	-45.1
		B	-517.1	-241.4	137.9	189.6	-189.6	8.8	-8.8
		C	-151.1	-108.8	21.2	65.0	-65.0	-49.3	49.3
11F	12F	A	-476.0	-246.5	114.7	180.6	-180.6	113.6	-113.6
		B	-671.1	-467.9	101.6	284.7	-284.7	49.3	-49.3
		C	-221.4	-201.0	10.2	105.6	-105.6	-151.7	151.7
10F	11F	A	-476.1	-397.2	39.4	217.0	-217.0	197.3	-197.3
		B	-744.8	-665.7	39.6	350.4	-350.4	113.1	-113.1
		C	-258.4	-247.8	5.3	125.8	-125.8	-292.7	292.7
9F	10F	A	-497.6	-399.6	49.0	224.3	-224.3	298.2	-298.2
		B	-794.7	-705.5	44.6	375.0	-375.0	183.6	-183.6
		C	-298.6	-291.1	3.7	147.4	-147.4	-460.1	460.1
8F	9F	A	-572.8	-479.7	46.6	263.1	-263.1	406.4	-406.4
		B	-915.7	-847.0	34.4	440.7	-440.7	271.6	-271.6
		C	-341.7	-357.9	-8.1	174.9	-174.9	-652.5	652.5
7F	8F	A	-562.3	-841.2	-139.4	346.5	-346.5	520.8	-520.8
		B	-895.7	-1124.8	-114.6	498.9	-498.9	369.0	-369.0
		C	-318.0	-352.7	-17.4	165.6	-165.6	-859.5	859.5
6F	7F	A	-665.1	-673.9	-4.4	334.8	-334.8	689.5	-689.5
		B	-1019.6	-993.2	13.2	503.2	-503.2	417.4	-417.4
		C	-304.4	-340.0	-17.8	161.1	-161.1	-1057.5	1057.5
5F	6F	A	-803.9	-707.6	48.1	377.9	-377.9	854.7	-854.7
		B	-1140.4	-1047.3	46.6	546.9	-546.9	476.7	-476.7
		C	-332.5	-360.0	-13.7	173.1	-173.1	-1260.3	1260.3
4F	5F	A	-816.0	-837.2	-10.6	413.3	-413.3	1020.8	-1020.8
		B	-1167.7	-1146.6	10.6	578.6	-578.6	543.4	-543.4
		C	-350.9	-403.2	-26.1	188.5	-188.5	-1472.6	1472.6
3F	4F	A	-666.9	-769.8	-51.4	359.2	-359.2	1183.1	-1183.1
		B	-1093.0	-1174.3	-40.6	566.8	-566.8	621.4	-621.4
		C	-339.2	-433.0	-46.9	193.1	-193.1	-1693.0	1693.0
2F	3F	A	-663.7	-1139.7	-238.0	450.9	-450.9	1335.6	-1335.6
		B	-976.6	-1325.7	-174.6	575.6	-575.6	698.3	-698.3
		C	-290.4	-446.3	-78.0	184.2	-184.2	-1906.0	1906.0
1F	2F	A	-40.4	-2080.6	-1020.1	461.1	-461.1	1460.0	-1460.0

＊ 6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	-502.5	-2947.5	-1222.5	750.0	-750.0	769.4	-769.4
		C	-197.8	-1229.3	-515.7	310.2	-310.2	-2091.8	2091.8


＊ 6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	A	360.3	87.2	-136.6	-111.9	111.9	-45.1	45.1
		B	517.1	241.4	-137.9	-189.6	189.6	-8.8	8.8
		C	151.1	108.8	-21.2	-65.0	65.0	49.3	-49.3
11F	12F	A	476.0	246.5	-114.7	-180.6	180.6	-113.6	113.6
		B	671.1	467.9	-101.6	-284.7	284.7	-49.3	49.3
		C	221.4	201.0	-10.2	-105.6	105.6	151.7	-151.7
10F	11F	A	476.1	397.2	-39.4	-217.0	217.0	-197.3	197.3
		B	744.8	665.7	-39.6	-350.4	350.4	-113.1	113.1
		C	258.4	247.8	-5.3	-125.8	125.8	292.7	-292.7
9F	10F	A	497.6	399.6	-49.0	-224.3	224.3	-298.2	298.2
		B	794.7	705.5	-44.6	-375.0	375.0	-183.6	183.6
		C	298.6	291.1	-3.7	-147.4	147.4	460.1	-460.1
8F	9F	A	572.8	479.7	-46.6	-263.1	263.1	-406.4	406.4
		B	915.7	847.0	-34.4	-440.7	440.7	-271.6	271.6
		C	341.7	357.9	8.1	-174.9	174.9	652.5	-652.5
7F	8F	A	562.3	841.2	139.4	-346.5	346.5	-520.8	520.8
		B	895.7	1124.8	114.6	-498.9	498.9	-369.0	369.0
		C	318.0	352.7	17.4	-165.6	165.6	859.5	-859.5
6F	7F	A	665.1	673.9	4.4	-334.8	334.8	-689.5	689.5
		B	1019.6	993.2	-13.2	-503.2	503.2	-417.4	417.4
		C	304.4	340.0	17.8	-161.1	161.1	1057.5	-1057.5
5F	6F	A	803.9	707.6	-48.1	-377.9	377.9	-854.7	854.7
		B	1140.4	1047.3	-46.6	-546.9	546.9	-476.7	476.7
		C	332.5	360.0	13.7	-173.1	173.1	1260.3	-1260.3
4F	5F	A	816.0	837.2	10.6	-413.3	413.3	-1020.8	1020.8
		B	1167.7	1146.6	-10.6	-578.6	578.6	-543.4	543.4
		C	350.9	403.2	26.1	-188.5	188.5	1472.6	-1472.6
3F	4F	A	666.9	769.8	51.4	-359.2	359.2	-1183.1	1183.1
		B	1093.0	1174.3	40.6	-566.8	566.8	-621.4	621.4
		C	339.2	433.0	46.9	-193.1	193.1	1693.0	-1693.0
2F	3F	A	663.7	1139.7	238.0	-450.9	450.9	-1335.6	1335.6
		B	976.6	1325.7	174.6	-575.6	575.6	-698.3	698.3
		C	290.4	446.3	78.0	-184.2	184.2	1906.0	-1906.0
1F	2F	A	40.4	2080.6	1020.1	-461.1	461.1	-1460.0	1460.0
		B	502.5	2947.5	1222.5	-750.0	750.0	-769.4	769.4
		C	197.8	1229.3	515.7	-310.2	310.2	2091.8	-2091.8

==========


A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)

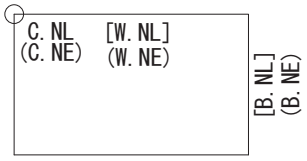


長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)


C.NL　：柱軸力　(kN)　(C.NE)　：柱軸力　(kN)
W.NL　：壁柱軸力　(kN)　(W.NE)　：壁柱軸力　(kN)
B.NL　：ブレース鉛直力　(kN)　(B.NE)　：ブレース鉛直力　(kN)

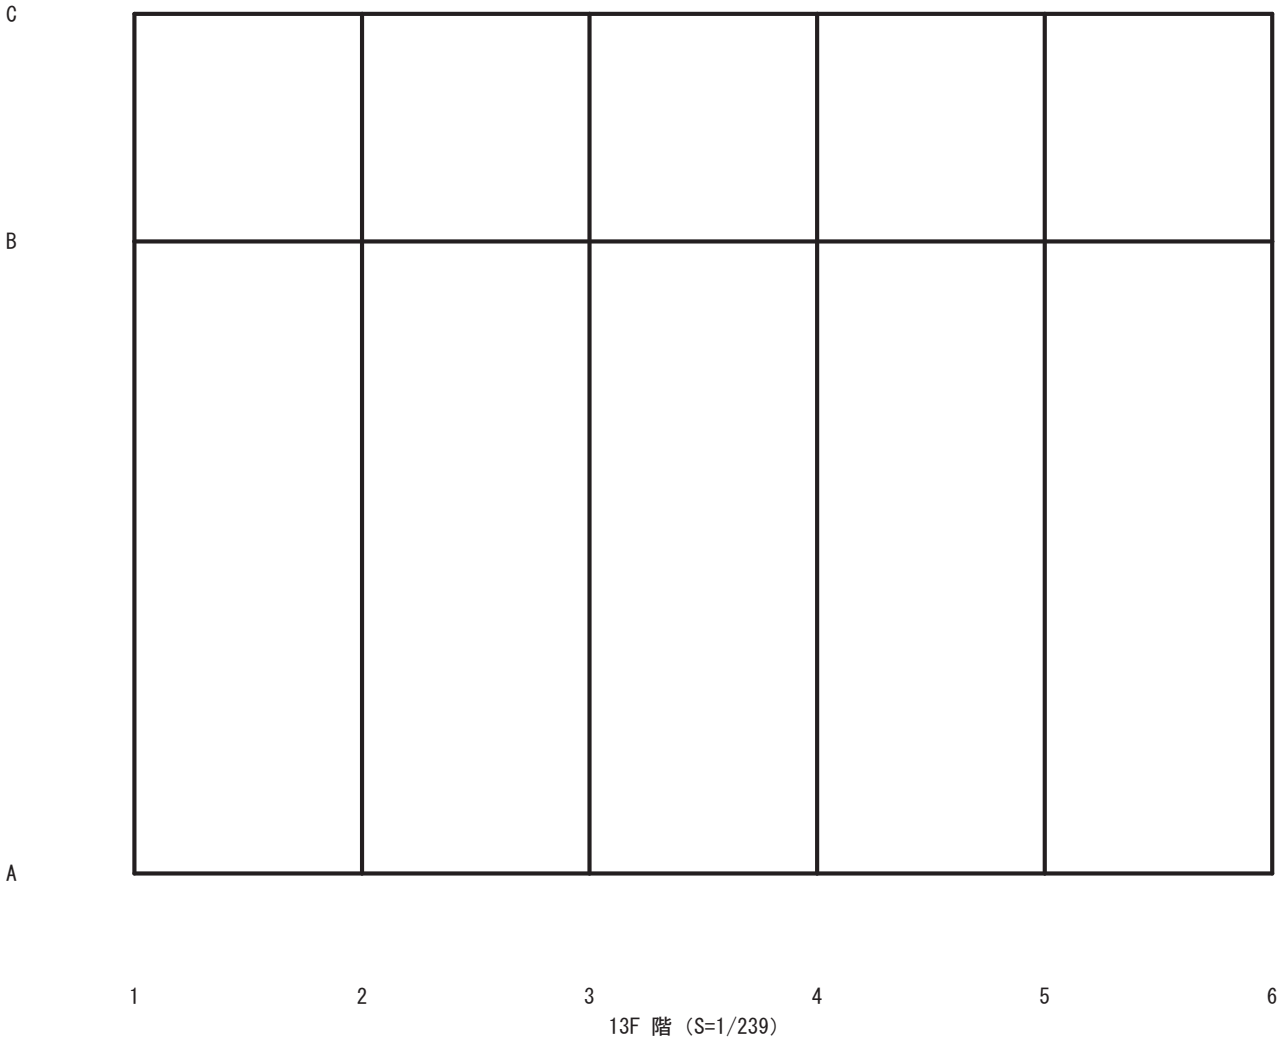


13F 階 (S=1/239)

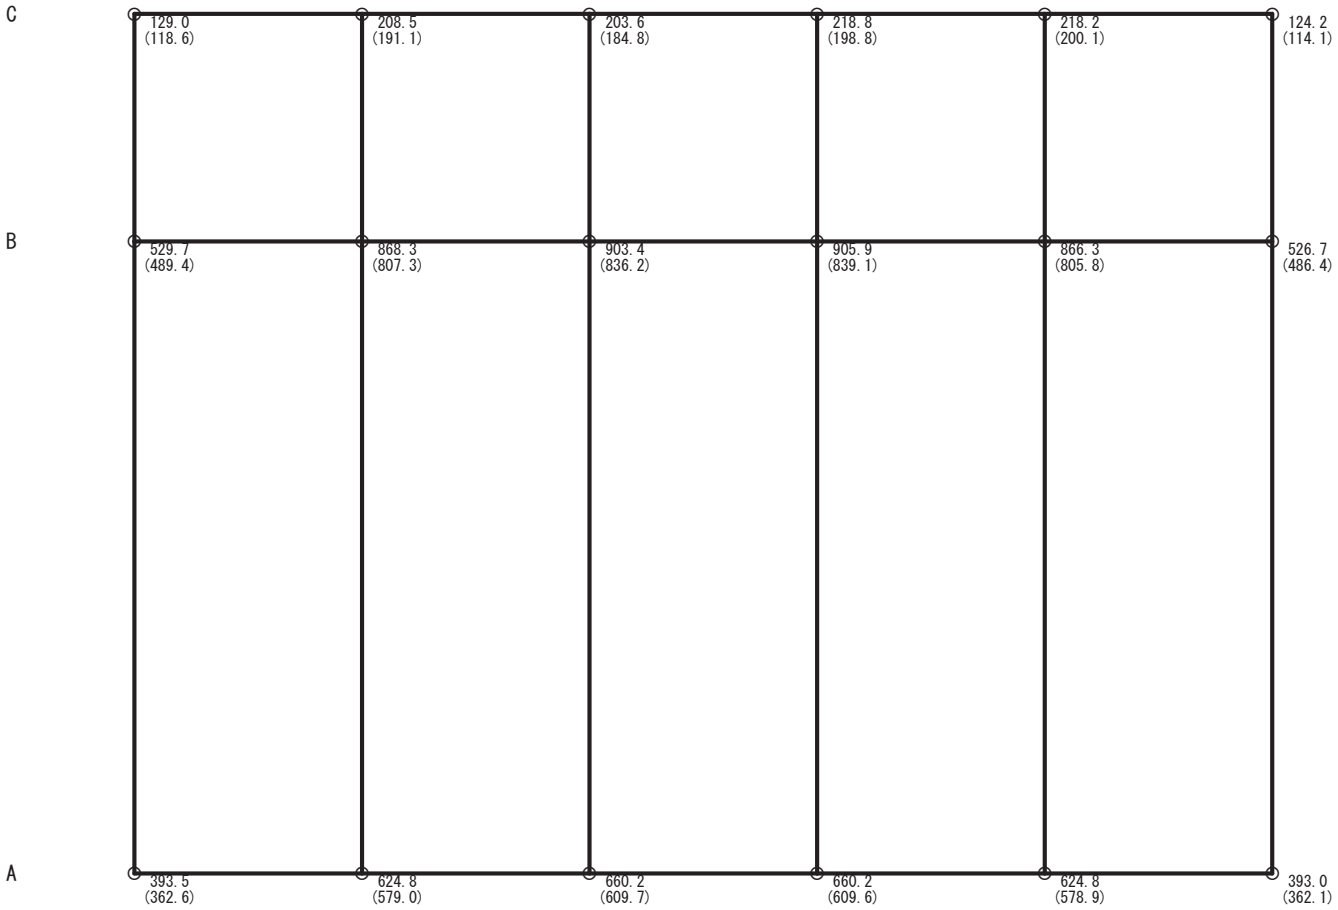
C
B
A
129.0
(118.6)
208.5
(191.1)
203.6
(184.8)
218.8
(198.8)
218.2
(200.1)
124.2
(114.1)
529.7
(489.4)
868.3
(807.3)
903.4
(836.2)
905.9
(839.1)
866.3
(805.8)
526.7
(486.4)
393.5
(362.6)
624.8
(579.0)
660.2
(609.7)
660.2
(609.6)
624.8
(578.9)
393.0
(362.1)
1
2
3
4
5
6


12F 階 (S=1/239)

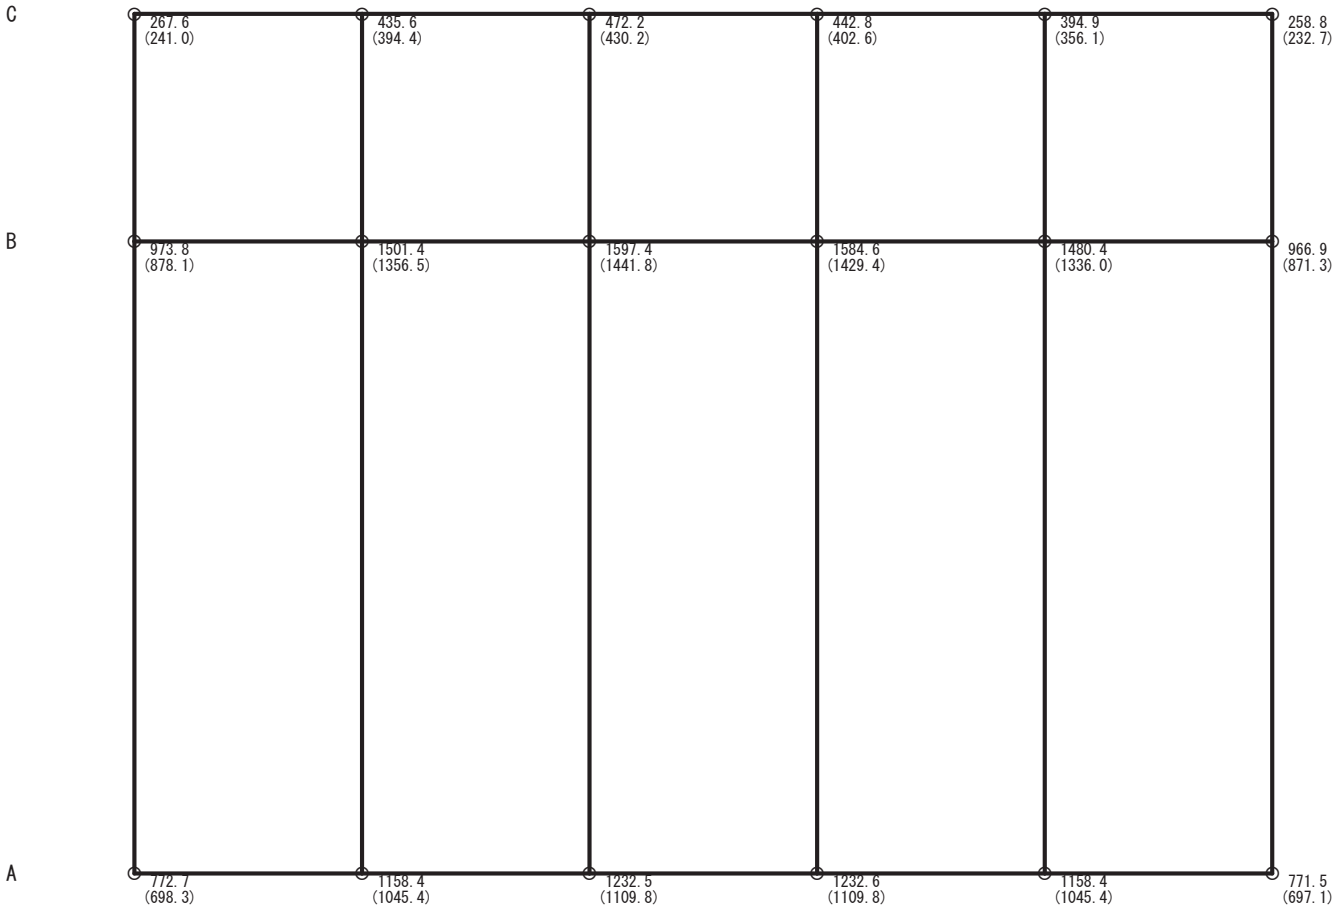
C
B
A
267.6
(241.0)
435.6
(394.4)
472.2
(430.2)
442.8
(402.6)
394.9
(356.1)
258.8
(232.7)
973.8
(878.1)
1501.4
(1356.5)
1597.4
(1441.8)
1584.6
(1429.4)
1480.4
(1336.0)
966.9
(871.3)
772.7
(698.3)
1158.4
(1045.4)
1232.5
(1109.8)
1232.6
(1109.8)
1158.4
(1045.4)
771.5
(697.1)
1
2
3
4
5
6


11F 階 (S=1/239)

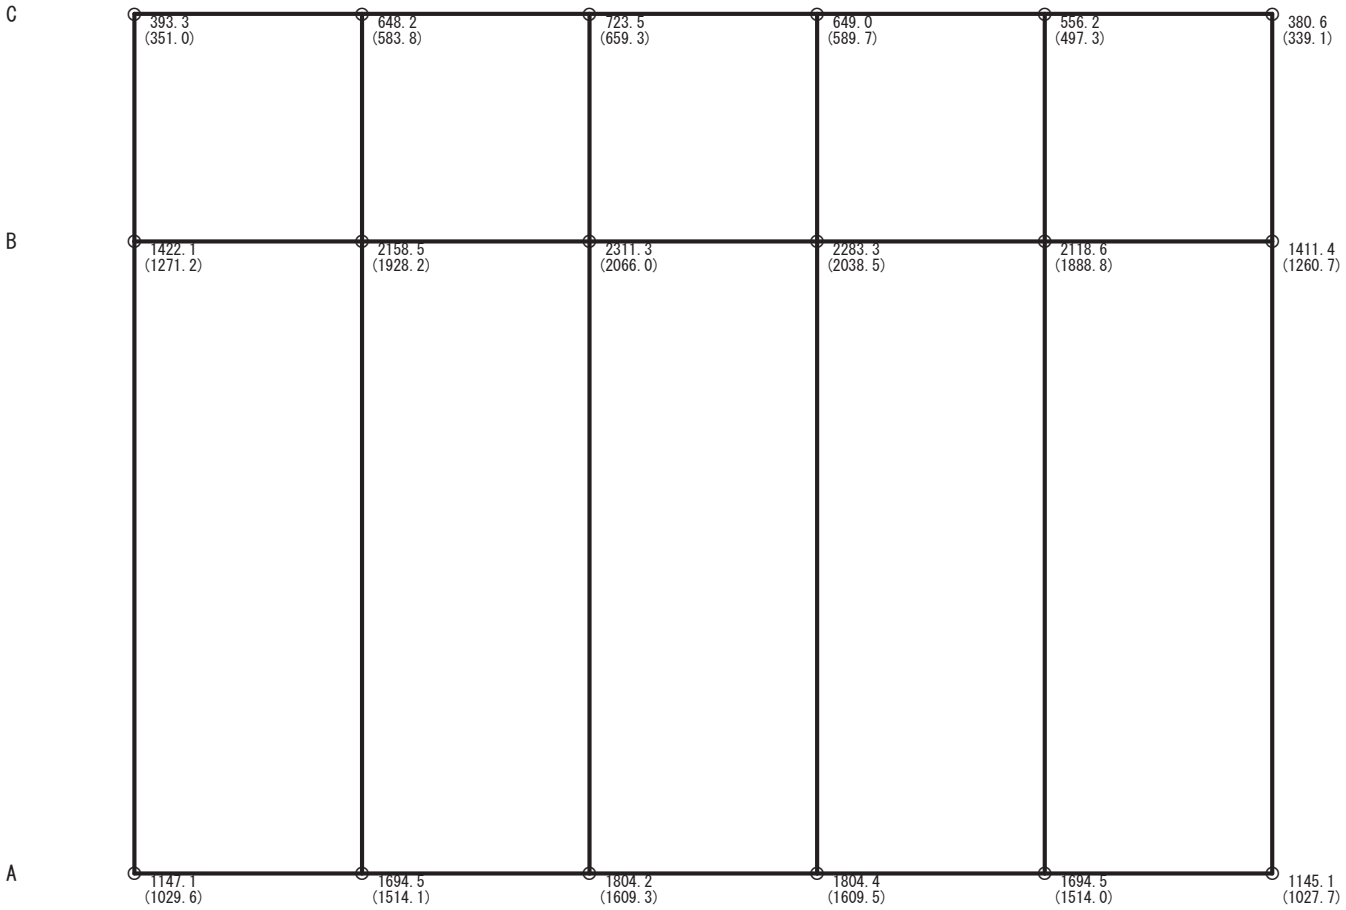
C
B
A
393.3
(351.0)
648.2
(583.8)
723.5
(659.3)
649.0
(589.7)
556.2
(497.3)
380.6
(339.1)
1422.1
(1271.2)
2158.5
(1928.2)
2311.3
(2066.0)
2283.3
(2038.5)
2118.6
(1888.8)
1411.4
(1260.7)
1147.1
(1029.6)
1694.5
(1514.1)
1804.2
(1609.3)
1804.4
(1609.5)
1694.5
(1514.0)
1145.1
(1027.7)
1
2
3
4
5
6


10F 階 (S=1/239)

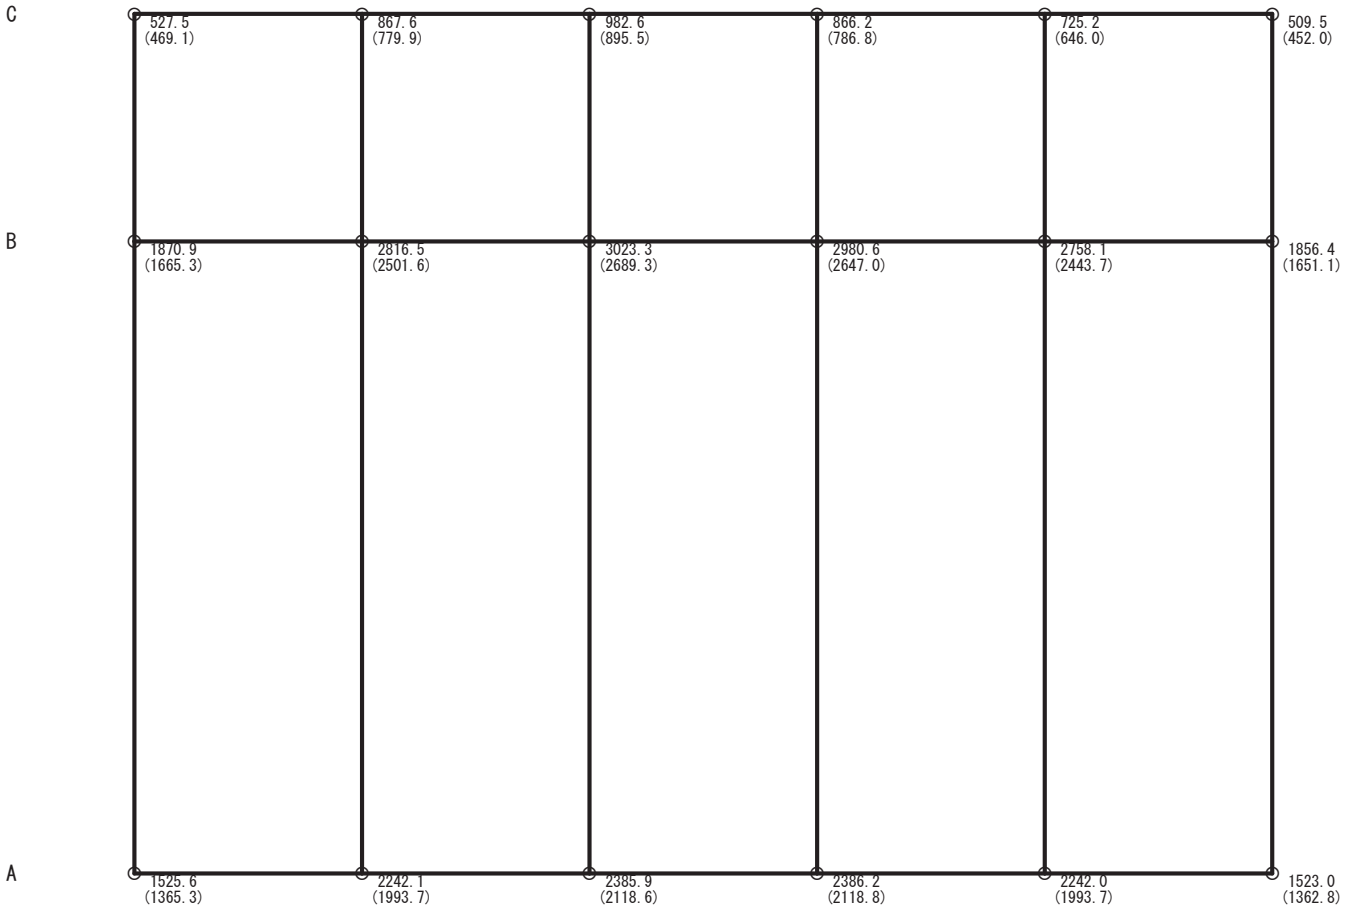
C
B
A
527.5
(469.1)
867.6
(779.9)
982.6
(895.5)
866.2
(786.8)
725.2
(646.0)
509.5
(452.0)
1870.9
(1665.3)
2816.5
(2501.6)
3023.3
(2689.3)
2980.6
(2647.0)
2758.1
(2443.7)
1856.4
(1651.1)
1525.6
(1365.3)
2242.1
(1993.7)
2385.9
(2118.6)
2386.2
(2118.8)
2242.0
(1993.7)
1523.0
(1362.8)
1
2
3
4
5
6


9F 階 (S=1/239)

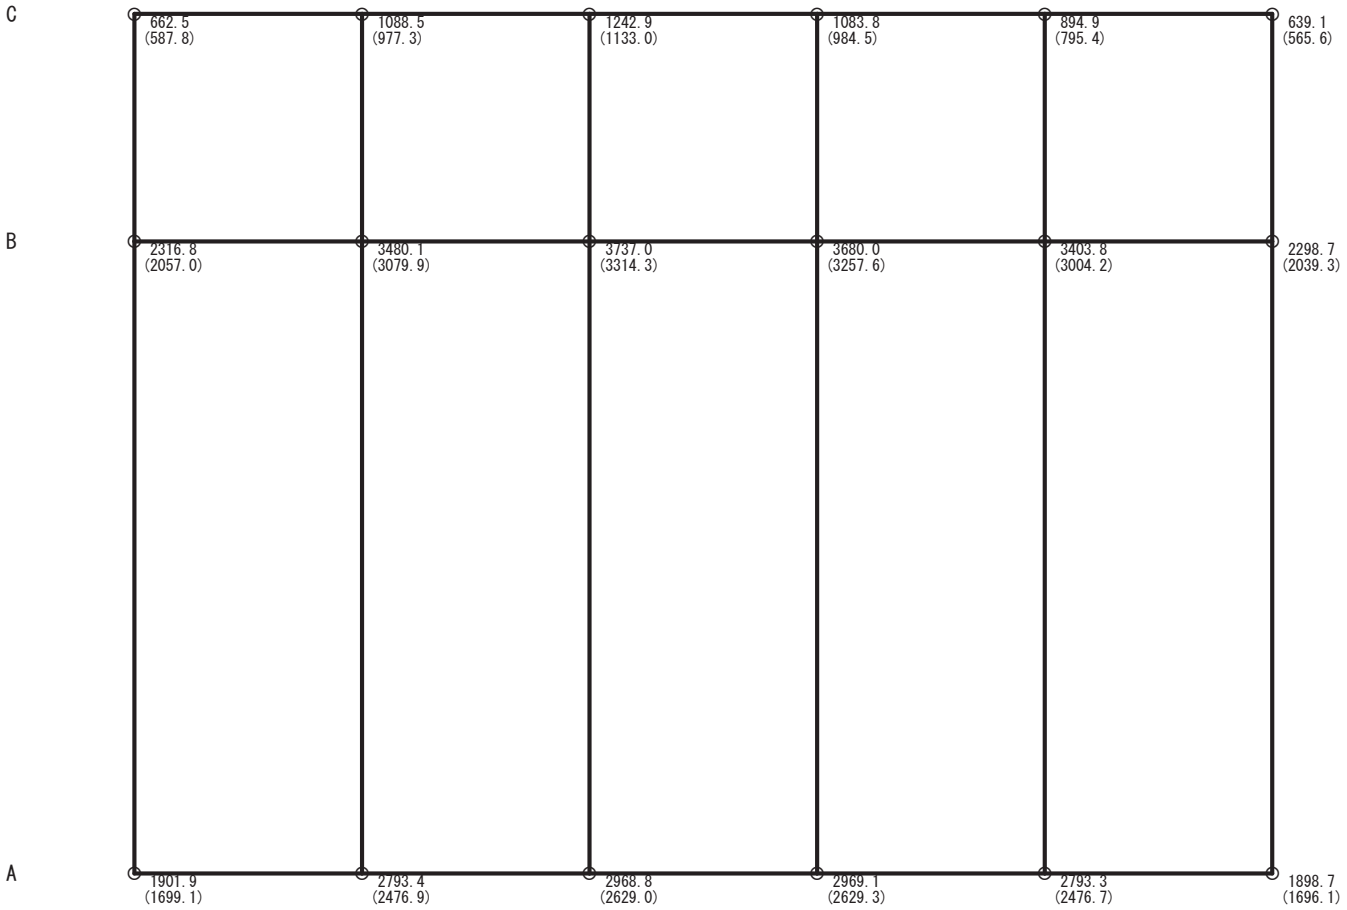
C
B
A
662.5
(587.8)
1088.5
(977.3)
1242.9
(1133.0)
1083.8
(984.5)
894.9
(795.4)
639.1
(565.6)
2316.8
(2057.0)
3480.1
(3079.9)
3737.0
(3314.3)
3680.0
(3257.6)
3403.8
(3004.2)
2298.7
(2039.3)
1901.9
(1699.1)
2793.4
(2476.9)
2968.8
(2629.0)
2969.1
(2629.3)
2793.3
(2476.7)
1898.7
(1696.1)
1
2
3
4
5
6


8F 階 (S=1/239)

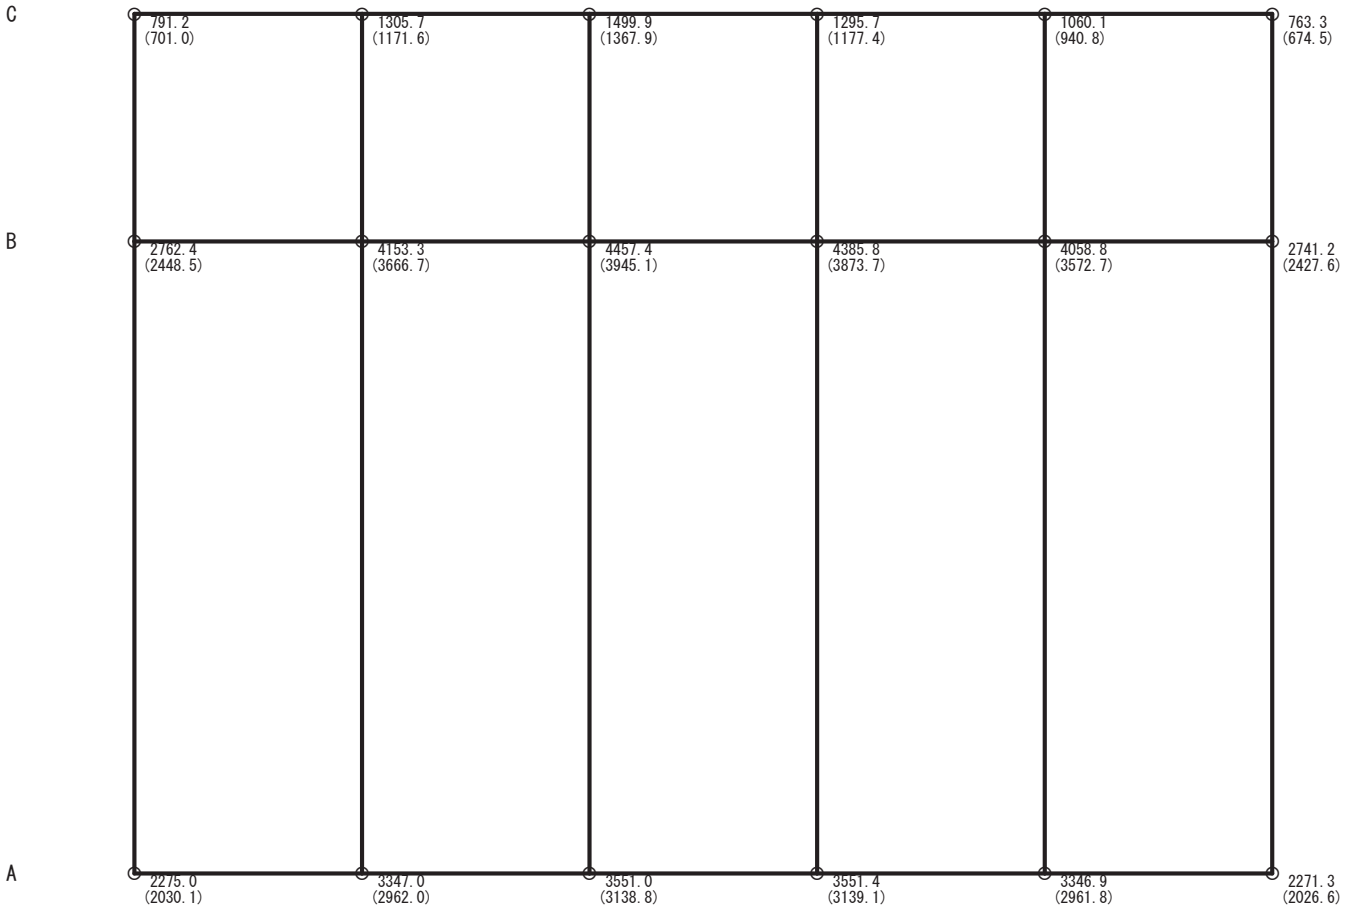
C
B
A
791.2
(701.0)
1305.7
(1171.6)
1499.9
(1367.9)
1295.7
(1177.4)
1060.1
(940.8)
763.3
(674.5)
2762.4
(2448.5)
4153.3
(3666.7)
4457.4
(3945.1)
4385.8
(3873.7)
4058.8
(3572.7)
2741.2
(2427.6)
2275.0
(2030.1)
3347.0
(2962.0)
3551.0
(3138.8)
3551.4
(3139.1)
3346.9
(2961.8)
2271.3
(2026.6)
1
2
3
4
5
6


7F 階 (S=1/239)

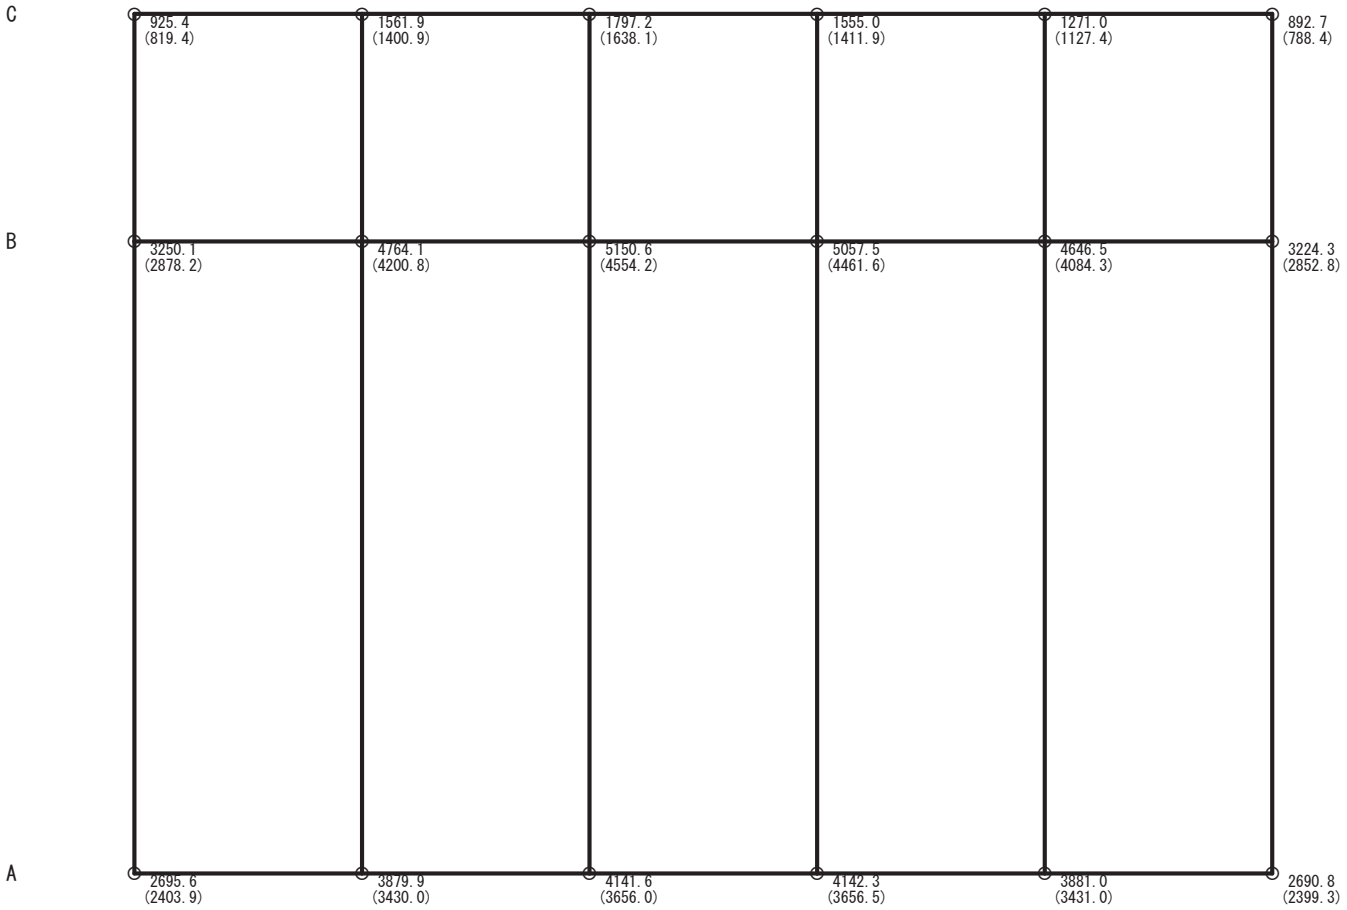
C
B
A
925.4
(819.4)
1561.9
(1400.9)
1797.2
(1638.1)
1555.0
(1411.9)
1271.0
(1127.4)
892.7
(788.4)
3250.1
(2878.2)
4764.1
(4200.8)
5150.6
(4554.2)
5057.5
(4461.6)
4646.5
(4084.3)
3224.3
(2852.8)
2695.6
(2403.9)
3879.9
(3430.0)
4141.6
(3656.0)
4142.3
(3656.5)
3881.0
(3431.0)
2690.8
(2399.3)
1
2
3
4
5
6


6F 階 (S=1/239)

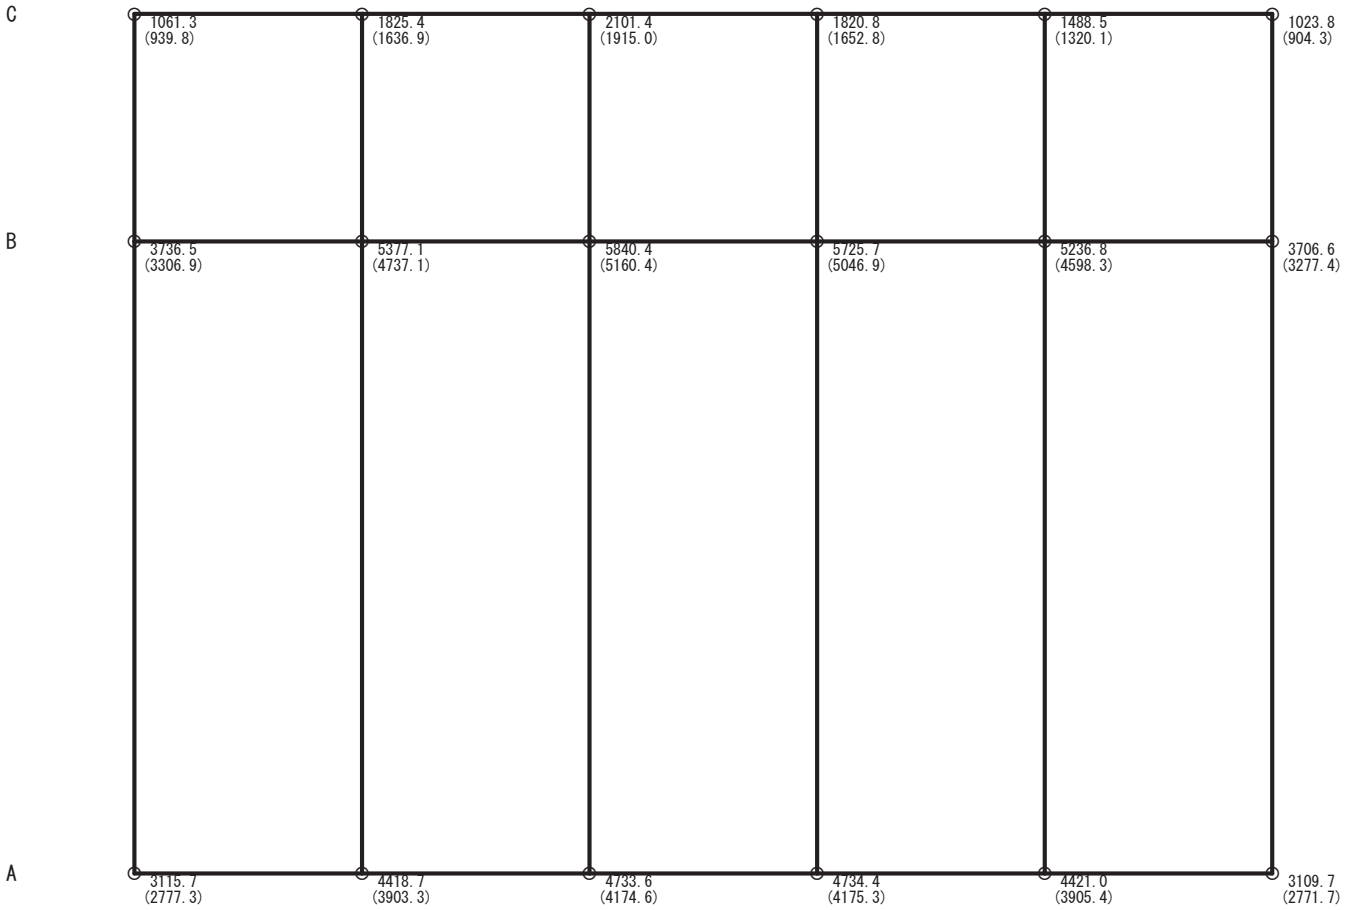
C
B
A
1061.3
(939.8)
1825.4
(1636.9)
2101.4
(1915.0)
1820.8
(1652.8)
1488.5
(1320.1)
1023.8
(904.3)
3736.5
(3306.9)
5377.1
(4737.1)
5840.4
(5160.4)
5725.7
(5046.9)
5236.8
(4598.3)
3706.6
(3277.4)
3115.7
(2777.3)
4418.7
(3903.3)
4733.6
(4174.6)
4734.4
(4175.3)
4421.0
(3905.4)
3109.7
(2771.7)
1
2
3
4
5
6


5F 階 (S=1/239)

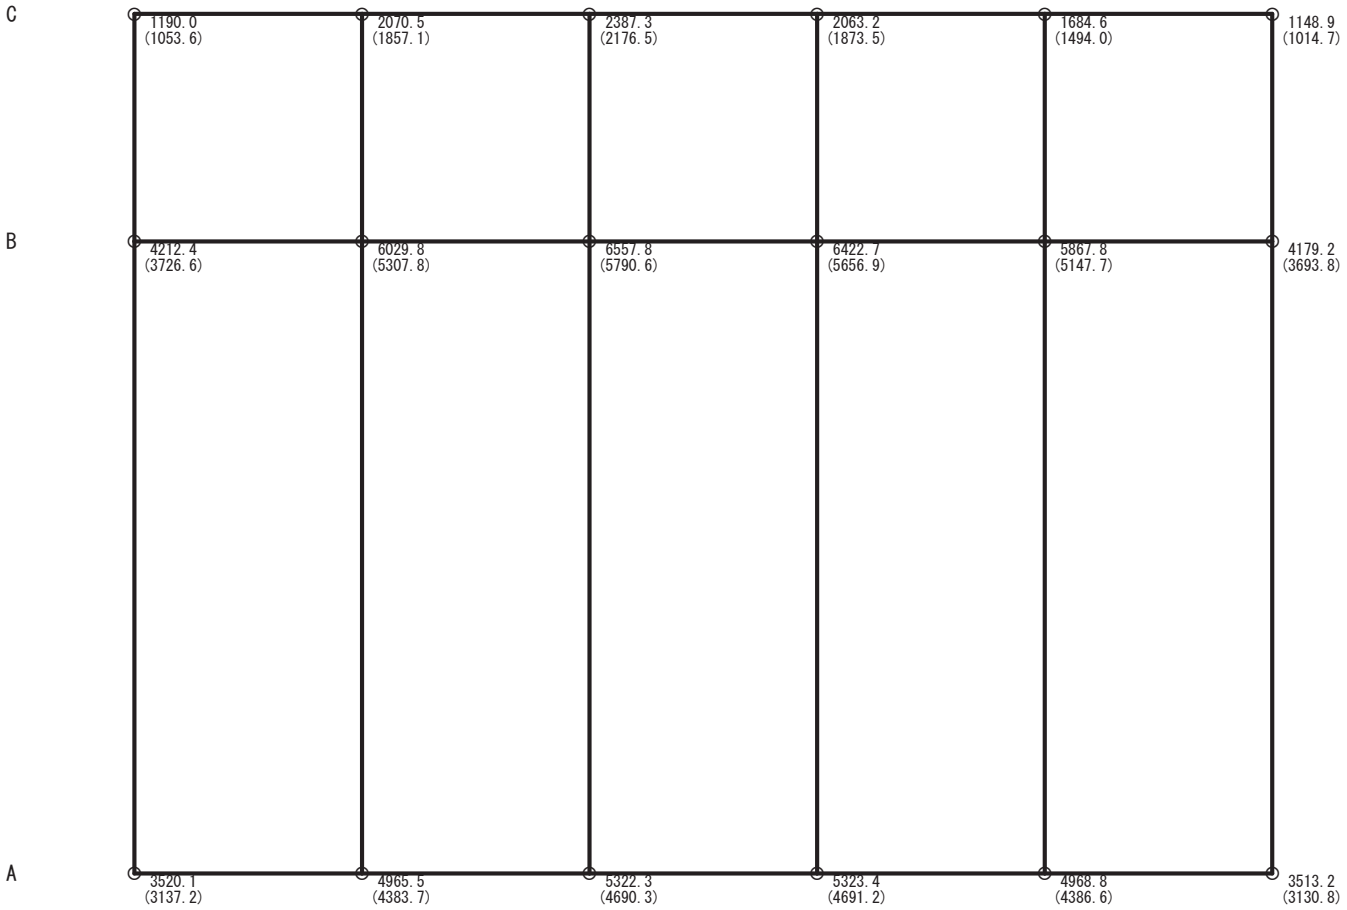
C
B
A
1190.0
(1053.6)
2070.5
(1857.1)
2387.3
(2176.5)
2063.2
(1873.5)
1684.6
(1494.0)
1148.9
(1014.7)
4212.4
(3726.6)
6029.8
(5307.8)
6557.8
(5790.6)
6422.7
(5656.9)
5867.8
(5147.7)
4179.2
(3693.8)
3520.1
(3137.2)
4965.5
(4383.7)
5322.3
(4690.3)
5323.4
(4691.2)
4968.8
(4386.6)
3513.2
(3130.8)
1
2
3
4
5
6


4F 階 (S=1/239)

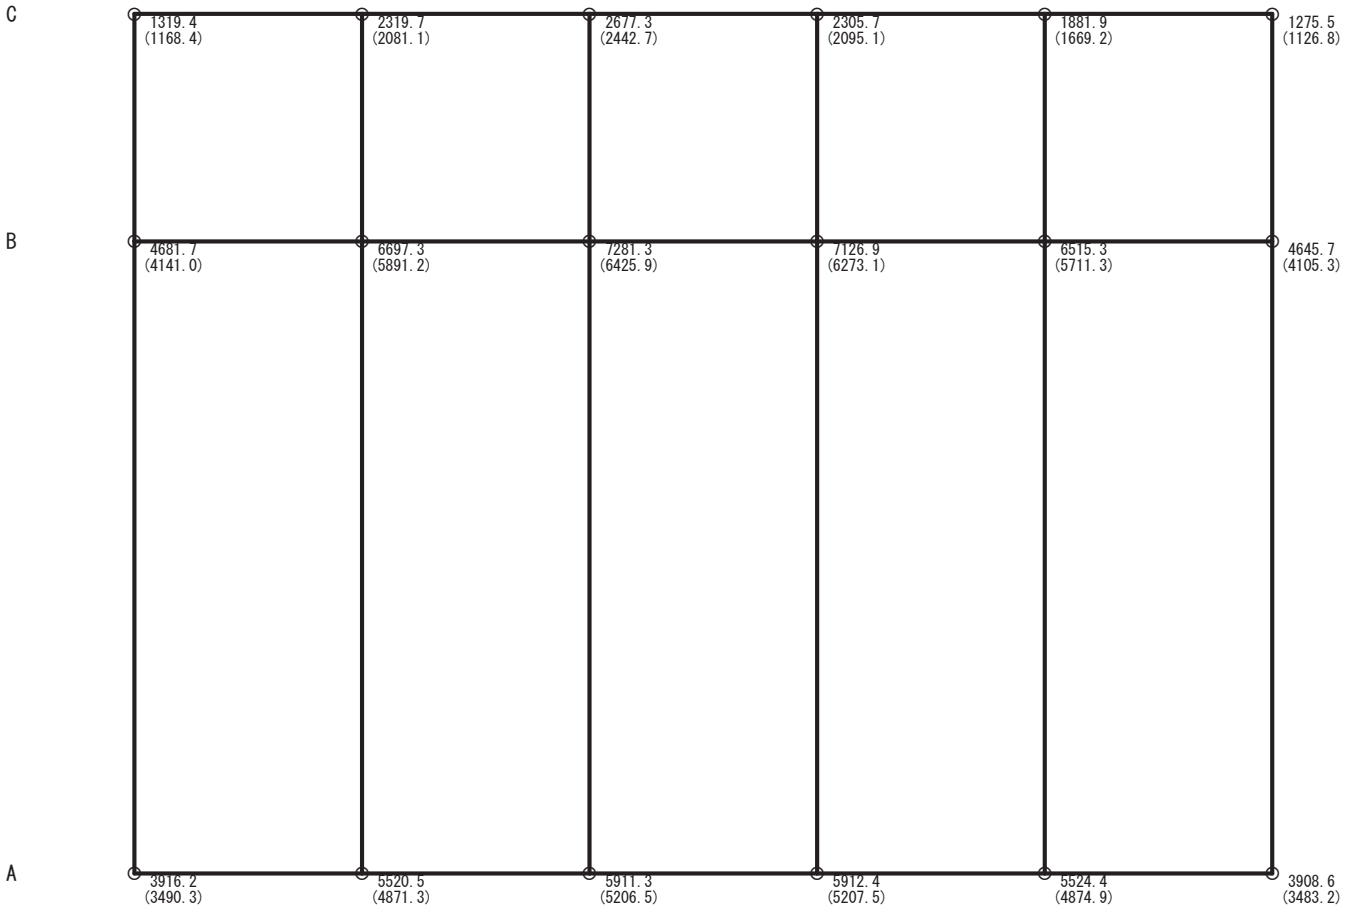
C
B
A
1319.4
(1168.4)
2319.7
(2081.1)
2677.3
(2442.7)
2305.7
(2095.1)
1881.9
(1669.2)
1275.5
(1126.8)
4681.7
(4141.0)
6697.3
(5891.2)
7281.3
(6425.9)
7126.9
(6273.1)
6515.3
(5711.3)
4645.7
(4105.3)
3916.2
(3490.3)
5520.5
(4871.3)
5911.3
(5206.5)
5912.4
(5207.5)
5524.4
(4874.9)
3908.6
(3483.2)
1
2
3
4
5
6


3F 階 (S=1/239)

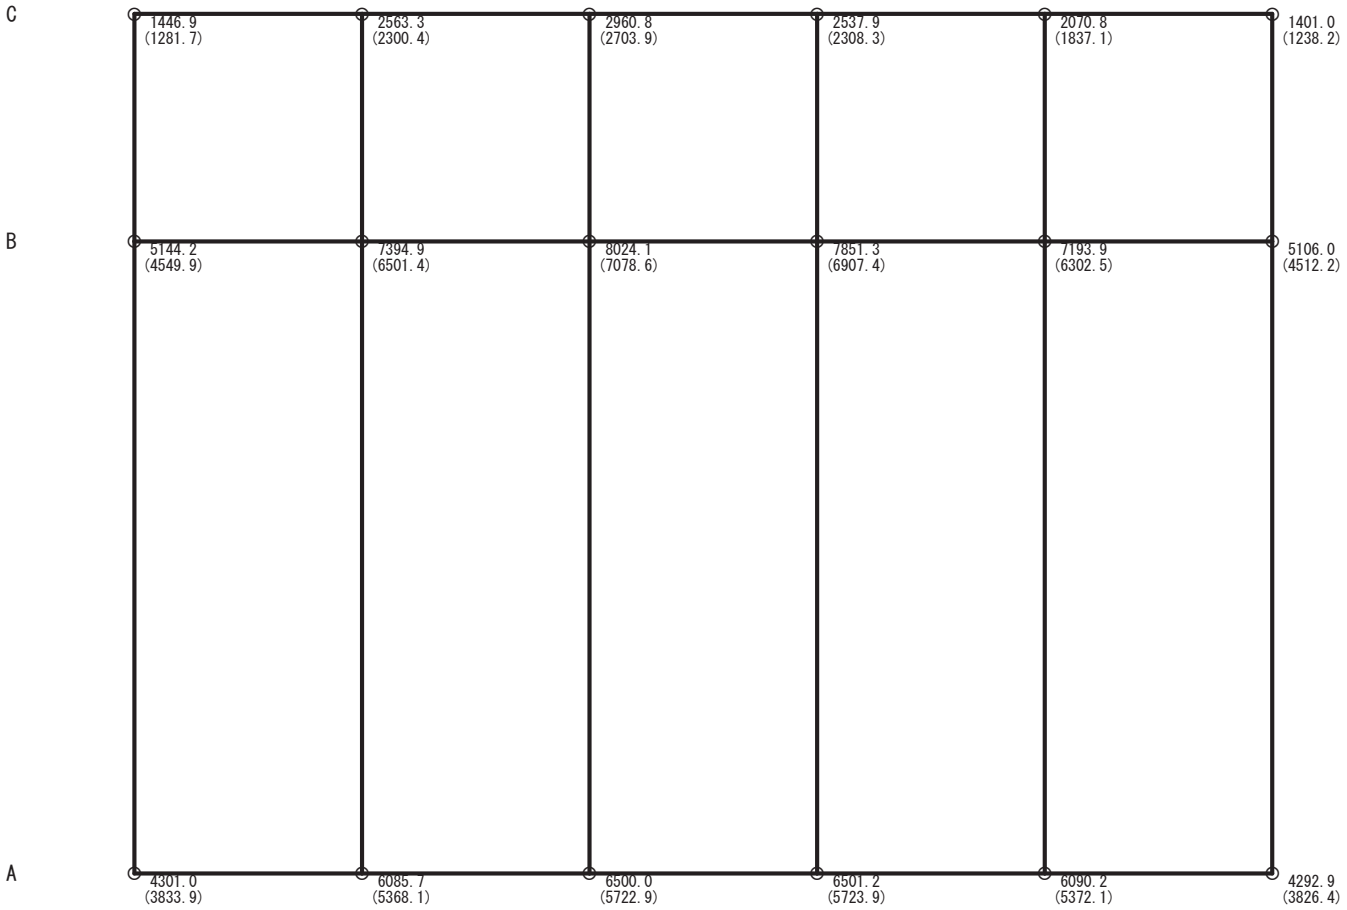
C
B
A
1446.9
(1281.7)
2563.3
(2300.4)
2960.8
(2703.9)
2537.9
(2308.3)
2070.8
(1837.1)
1401.0
(1238.2)
5144.2
(4549.9)
7394.9
(6501.4)
8024.1
(7078.6)
7851.3
(6907.4)
7193.9
(6302.5)
5106.0
(4512.2)
4301.0
(3833.9)
6085.7
(5368.1)
6500.0
(5722.9)
6501.2
(5723.9)
6090.2
(5372.1)
4292.9
(3826.4)
1
2
3
4
5
6

2F 階 (S=1/239)

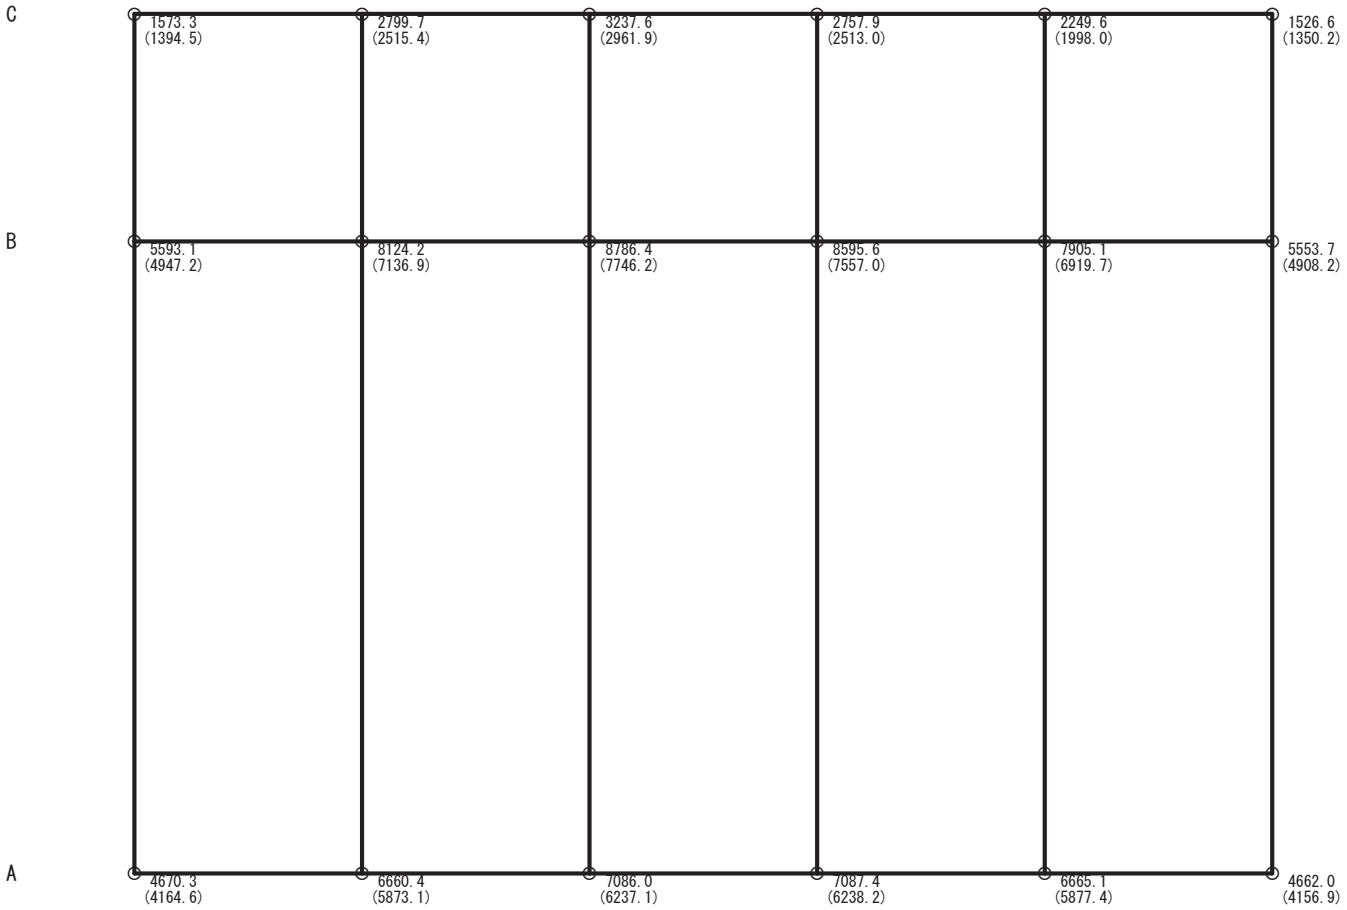
C
B
A
1573.3
(1394.5)
2799.7
(2515.4)
3237.6
(2961.9)
2757.9
(2513.0)
2249.6
(1998.0)
1526.6
(1350.2)
5593.1
(4947.2)
8124.2
(7136.9)
8786.4
(7746.2)
8595.6
(7557.0)
7905.1
(6919.7)
5553.7
(4908.2)
4670.3
(4164.6)
6660.4
(5873.1)
7086.0
(6237.1)
7087.4
(6238.2)
6665.1
(5877.4)
4662.0
(4156.9)
1
2
3
4
5
6

1F 階 (S=1/239)

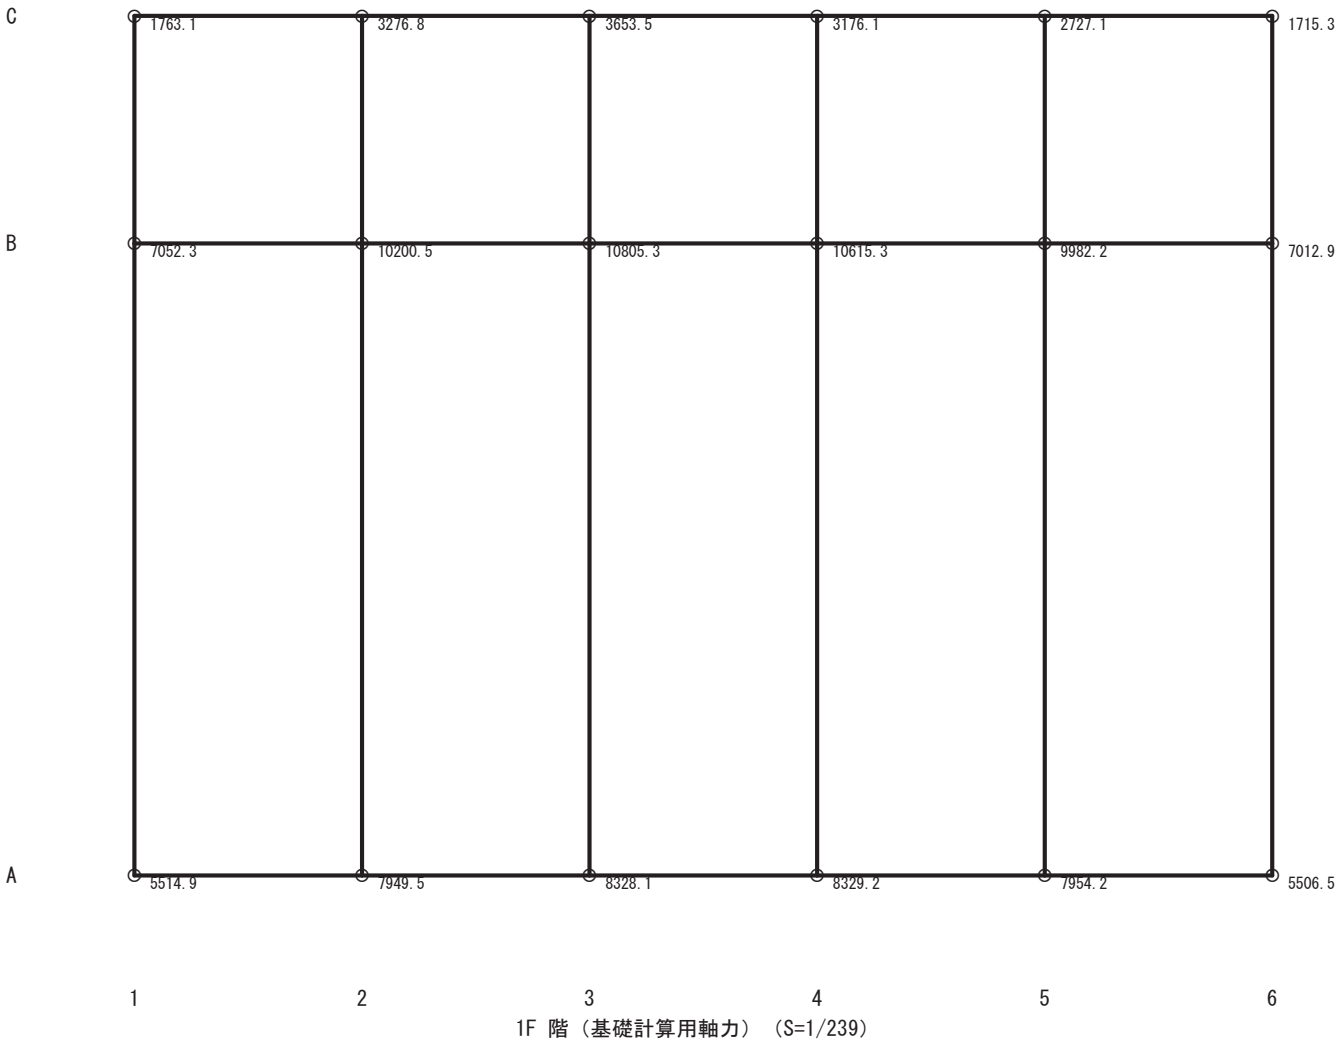

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表　(kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

12F　階

	1	2	3	4	5	6
C	128.99 (118.62)	208.49 (191.07)	203.62 (184.78)	218.84 (198.79)	218.23 (200.13)	124.20 (114.10)
B	529.70 (489.43)	868.29 (807.29)	903.39 (836.23)	905.90 (839.15)	866.34 (805.82)	526.67 (486.44)
A	393.48 (362.59)	624.81 (578.97)	660.25 (609.68)	660.23 (609.62)	624.81 (578.92)	392.98 (362.12)

11F　階

	1	2	3	4	5	6
C	267.61 (241.01)	435.61 (394.43)	472.24 (430.22)	442.76 (402.57)	394.93 (356.11)	258.79 (232.66)
B	973.78 (878.10)	1501.42 (1356.49)	1597.38 (1441.77)	1584.57 (1429.39)	1480.43 (1336.04)	966.87 (871.28)
A	772.75 (698.30)	1158.38 (1045.39)	1232.46 (1109.76)	1232.57 (1109.82)	1158.40 (1045.36)	771.47 (697.08)

10F　階

	1	2	3	4	5	6
C	393.26 (351.05)	648.21 (583.85)	723.46 (659.27)	649.00 (589.67)	556.21 (497.31)	380.62 (339.06)
B	1422.10 (1271.21)	2158.51 (1928.18)	2311.30 (2066.02)	2283.34 (2038.48)	2118.55 (1888.82)	1411.42 (1260.68)

	1	2	3	4	5	6
A	1147.05 (1029.59)	1694.46 (1514.06)	1804.17 (1609.33)	1804.40 (1609.50)	1694.49 (1514.03)	1145.08 (1027.71)

9F　階

	1	2	3	4	5	6
C	527.49 (469.05)	867.63 (779.92)	982.57 (895.49)	866.19 (786.82)	725.20 (646.02)	509.47 (451.95)
B	1870.87 (1665.29)	2816.54 (2501.55)	3023.26 (2689.33)	2980.58 (2647.01)	2758.13 (2443.72)	1856.42 (1651.06)
A	1525.60 (1365.27)	2242.05 (1993.74)	2385.93 (2118.63)	2386.21 (2118.85)	2242.04 (1993.68)	1523.02 (1362.80)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	662.51 (587.85)	1088.47 (977.31)	1242.89 (1132.99)	1083.79 (984.50)	894.91 (795.38)	639.10 (565.64)
B	2316.79 (2057.05)	3480.07 (3079.94)	3737.00 (3314.32)	3680.05 (3257.64)	3403.77 (3004.17)	2298.73 (2039.28)
A	1901.85 (1699.07)	2793.41 (2476.87)	2968.78 (2629.01)	2969.09 (2629.25)	2793.31 (2476.72)	1898.71 (1696.07)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	791.22 (701.03)	1305.73 (1171.62)	1499.93 (1367.91)	1295.75 (1177.38)	1060.09 (940.79)	763.28 (674.53)
B	2762.36 (2448.47)	4153.26 (3666.66)	4457.37 (3945.11)	4385.76 (3873.66)	4058.84 (3572.69)	2741.16 (2427.60)
A	2274.98 (2030.13)	3347.02 (2961.96)	3551.00 (3138.84)	3551.36 (3139.13)	3346.89 (2961.79)	2271.29 (2026.60)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	925.40 (819.44)	1561.93 (1400.93)	1797.16 (1638.12)	1554.95 (1411.94)	1271.03 (1127.42)	892.66 (788.40)
B	3250.13 (2878.20)	4764.05 (4200.83)	5150.62 (4554.15)	5057.45 (4461.65)	4646.53 (4084.32)	3224.33 (2852.77)
A	2695.60 (2403.88)	3879.91 (3430.00)	4141.61 (3656.01)	4142.25 (3656.54)	3881.03 (3430.98)	2690.77 (2399.30)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1061.33 (939.82)	1825.39 (1636.95)	2101.43 (1915.01)	1820.80 (1652.77)	1488.55 (1320.11)	1023.84 (904.29)
B	3736.46 (3306.89)	5377.09 (4737.13)	5840.40 (5160.44)	5725.72 (5046.91)	5236.76 (4598.33)	3706.59 (3277.41)
A	3115.69 (2777.34)	4418.68 (3903.35)	4733.62 (4174.61)	4734.42 (4175.27)	4420.99 (3905.41)	3109.70 (2771.70)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1189.98 (1053.63)	2070.55 (1857.06)	2387.29 (2176.55)	2063.15 (1873.50)	1684.60 (1493.97)	1148.91 (1014.71)
B	4212.39 (3726.63)	6029.82 (5307.78)	6557.84 (5790.56)	6422.67 (5656.85)	5867.84 (5147.67)	4179.19 (3693.84)
A	3520.06 (3137.22)	4965.52 (4383.69)	5322.34 (4690.35)	5323.35 (4691.20)	4968.81 (4386.64)	3513.18 (3130.76)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1319.41 (1168.42)	2319.74 (2081.13)	2677.32 (2442.71)	2305.69 (2095.14)	1881.86 (1669.17)	1275.51 (1126.83)
B	4681.71 (4140.95)	6697.27 (5891.22)	7281.29 (6425.89)	7126.88 (6273.10)	6515.26 (5711.28)	4645.66 (4105.32)
A	3916.15 (3490.25)	5520.48 (4871.30)	5911.25 (5206.54)	5912.37 (5207.49)	5524.44 (4874.87)	3908.59 (3483.17)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1446.94 (1281.71)	2563.26 (2300.40)	2960.79 (2703.87)	2537.93 (2308.27)	2070.80 (1837.14)	1400.97 (1238.15)

	1	2	3	4	5	6
B	5144.20 (4549.93)	7394.89 (6501.37)	8024.14 (7078.57)	7851.30 (6907.38)	7193.94 (6302.52)	5106.00 (4512.16)
A	4300.95 (3833.88)	6085.73 (5368.14)	6499.98 (5722.88)	6501.17 (5723.89)	6090.16 (5372.13)	4292.91 (3826.37)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1573.33 (1394.51)	2799.71 (2515.44)	3237.59 (2961.86)	2757.93 (2513.02)	2249.58 (1998.01)	1526.62 (1350.24)
B	5593.09 (4947.15)	8124.21 (7136.86)	8786.41 (7746.22)	8595.63 (7556.96)	7905.06 (6919.70)	5553.65 (4908.16)
A	4670.27 (4164.62)	6660.37 (5873.11)	7086.02 (6237.07)	7087.38 (6238.24)	6665.14 (5877.43)	4662.00 (4156.90)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	1763.14	3276.85	3653.48	3176.10	2727.07	1715.34
B	7052.29	10200.49	10805.32	10615.34	9982.20	7012.94
A	5514.92	7949.49	8328.07	8329.21	7954.17	5506.52

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担


A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

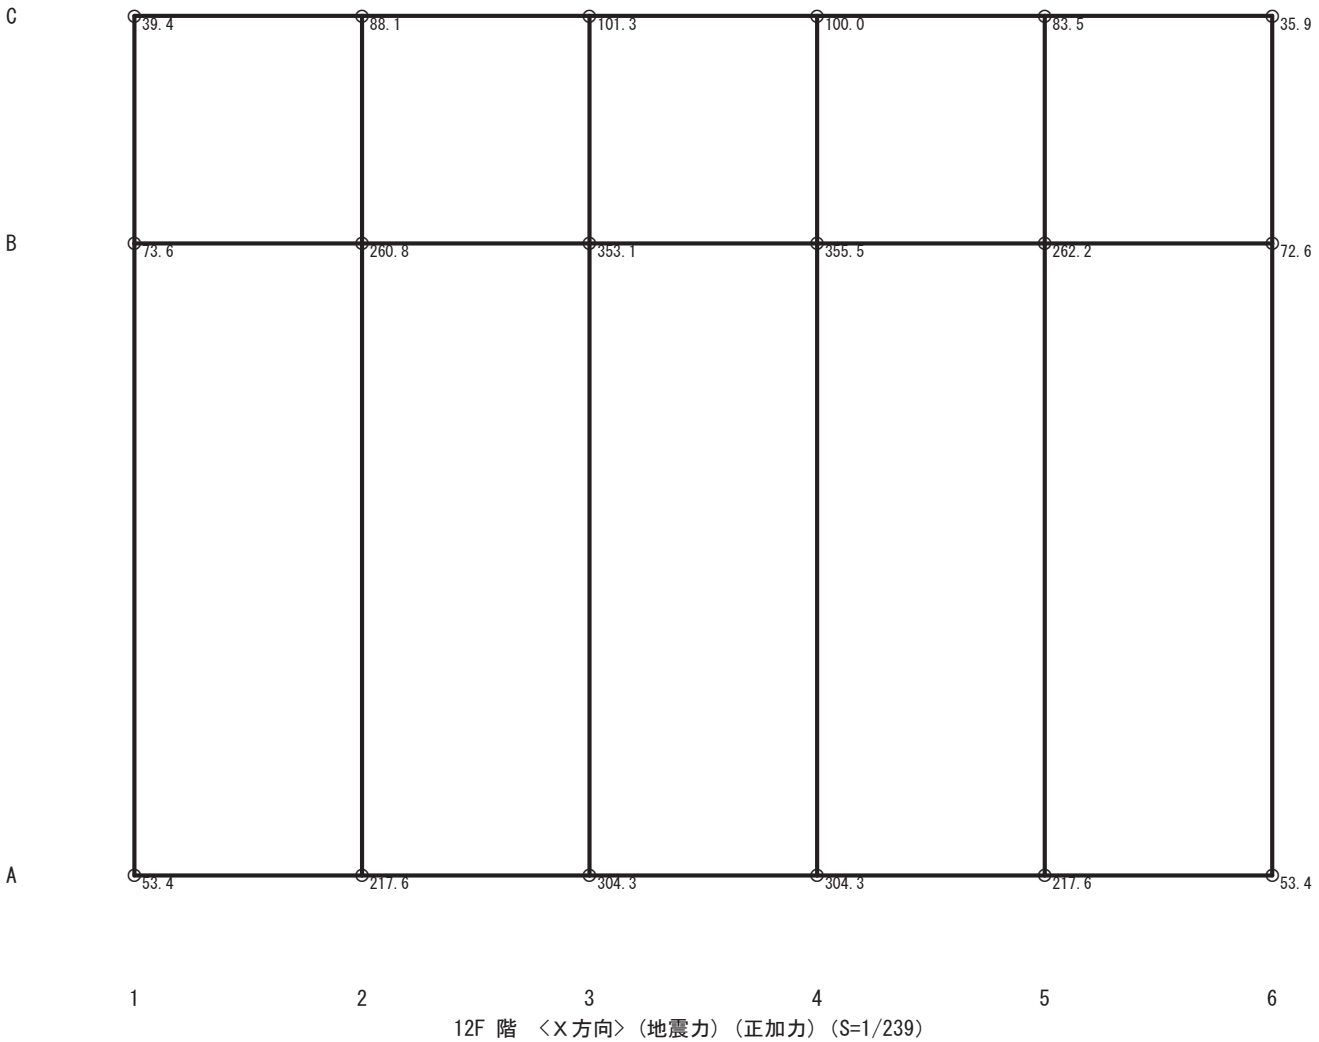


12F 階　〈Ｘ方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	448.28	(15.1)	448.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1377.75	(46.3)	1377.75	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1150.55	(38.7)	1150.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2976.58	(100.0)	2976.58	0.00	(100.0)	(0.0)

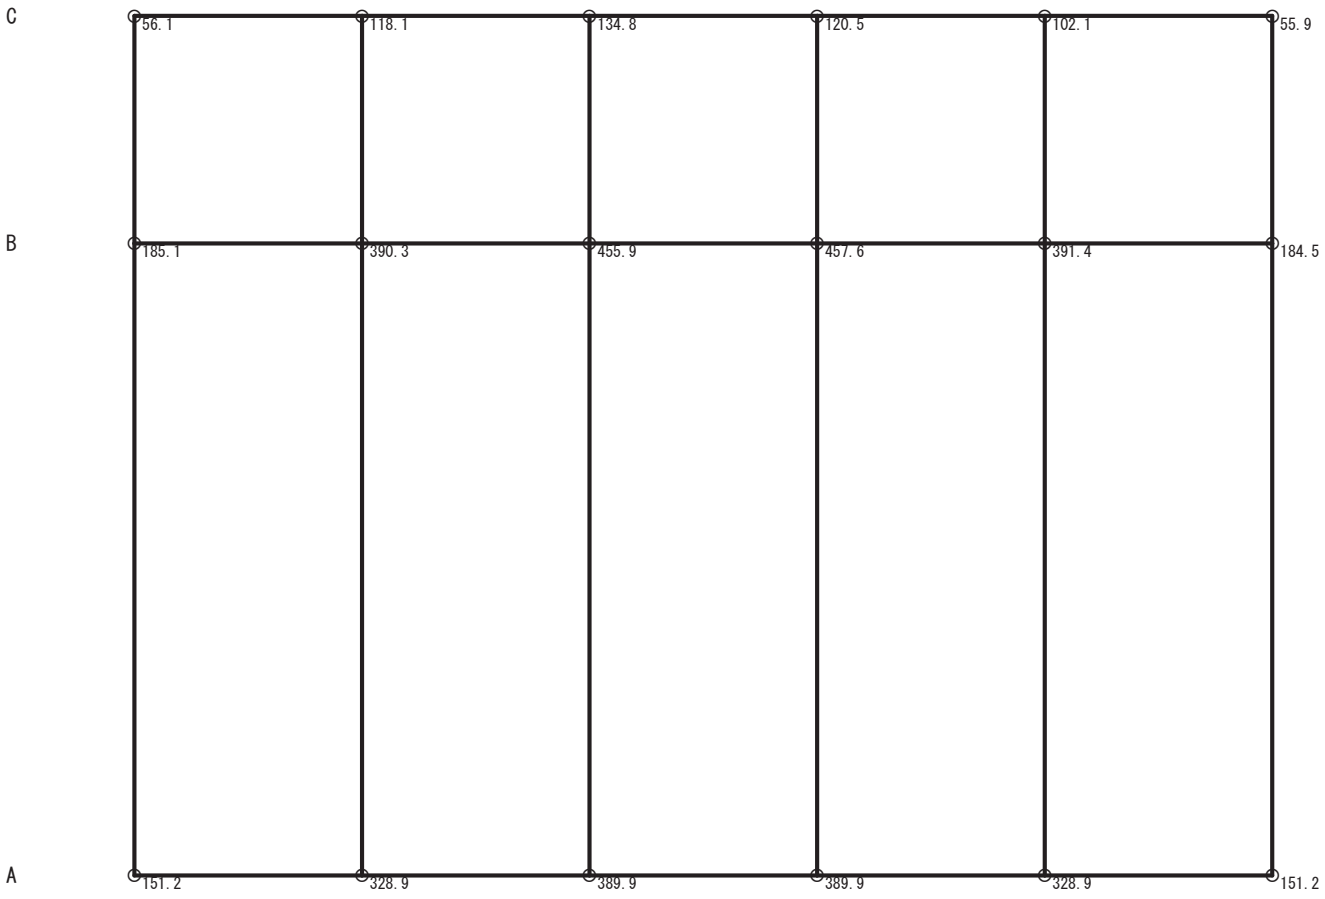


11F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	587.39	(13.4)	587.39	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2064.79	(47.0)	2064.79	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1739.95	(39.6)	1739.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4392.13	(100.0)	4392.13	0.00	(100.0)	(0.0)

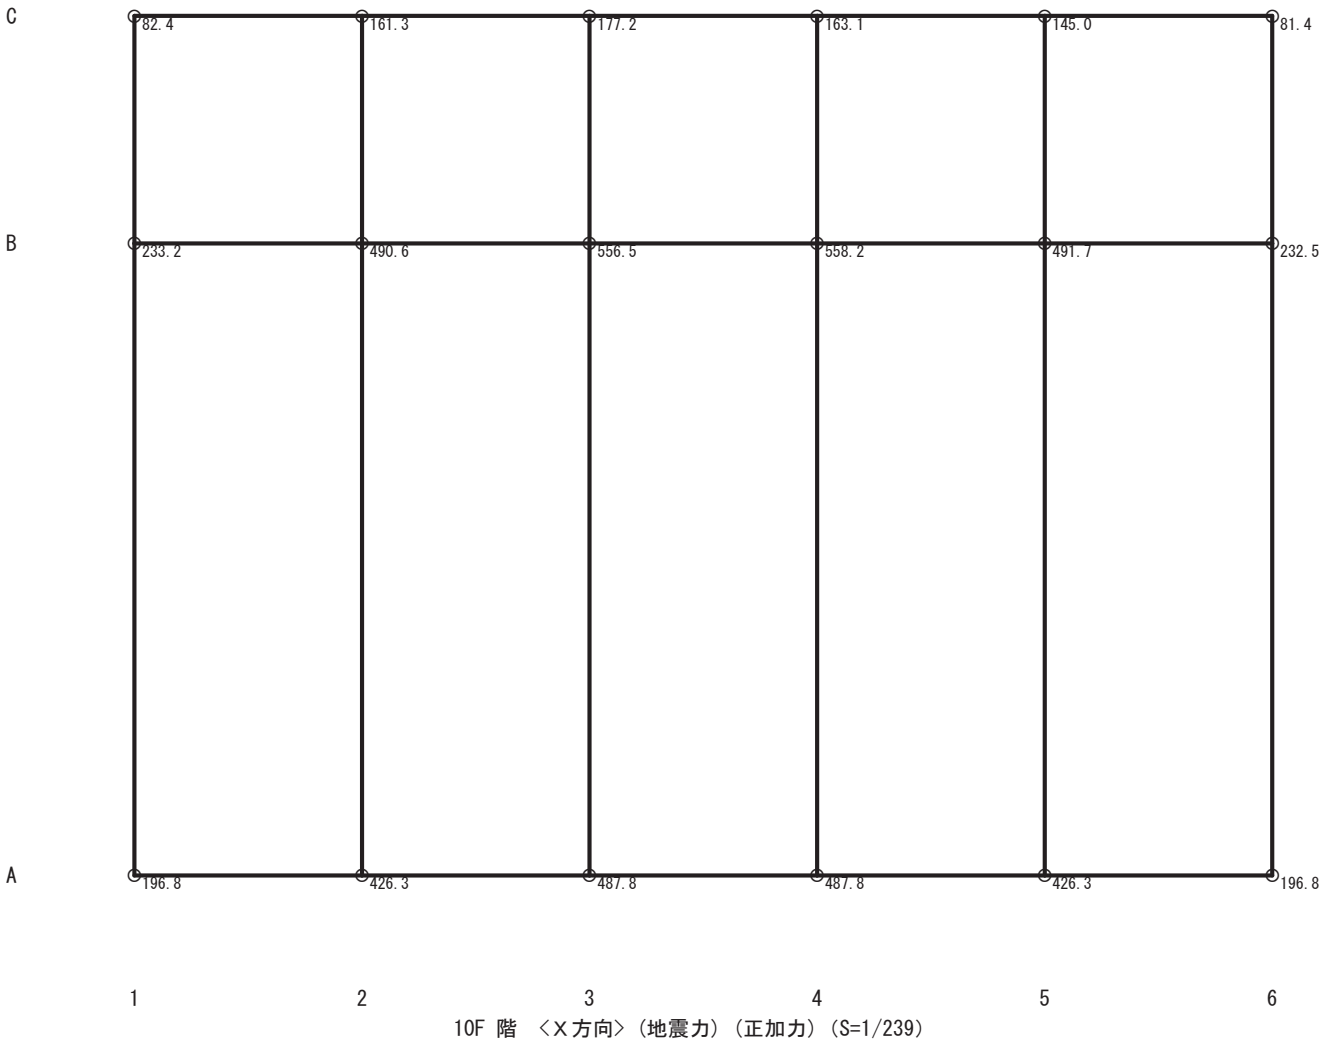


10F 階　〈Ｘ方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	810.41	(14.5)	810.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2562.68	(45.8)	2562.68	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2221.78	(39.7)	2221.78	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5594.86	(100.0)	5594.86	0.00	(100.0)	(0.0)

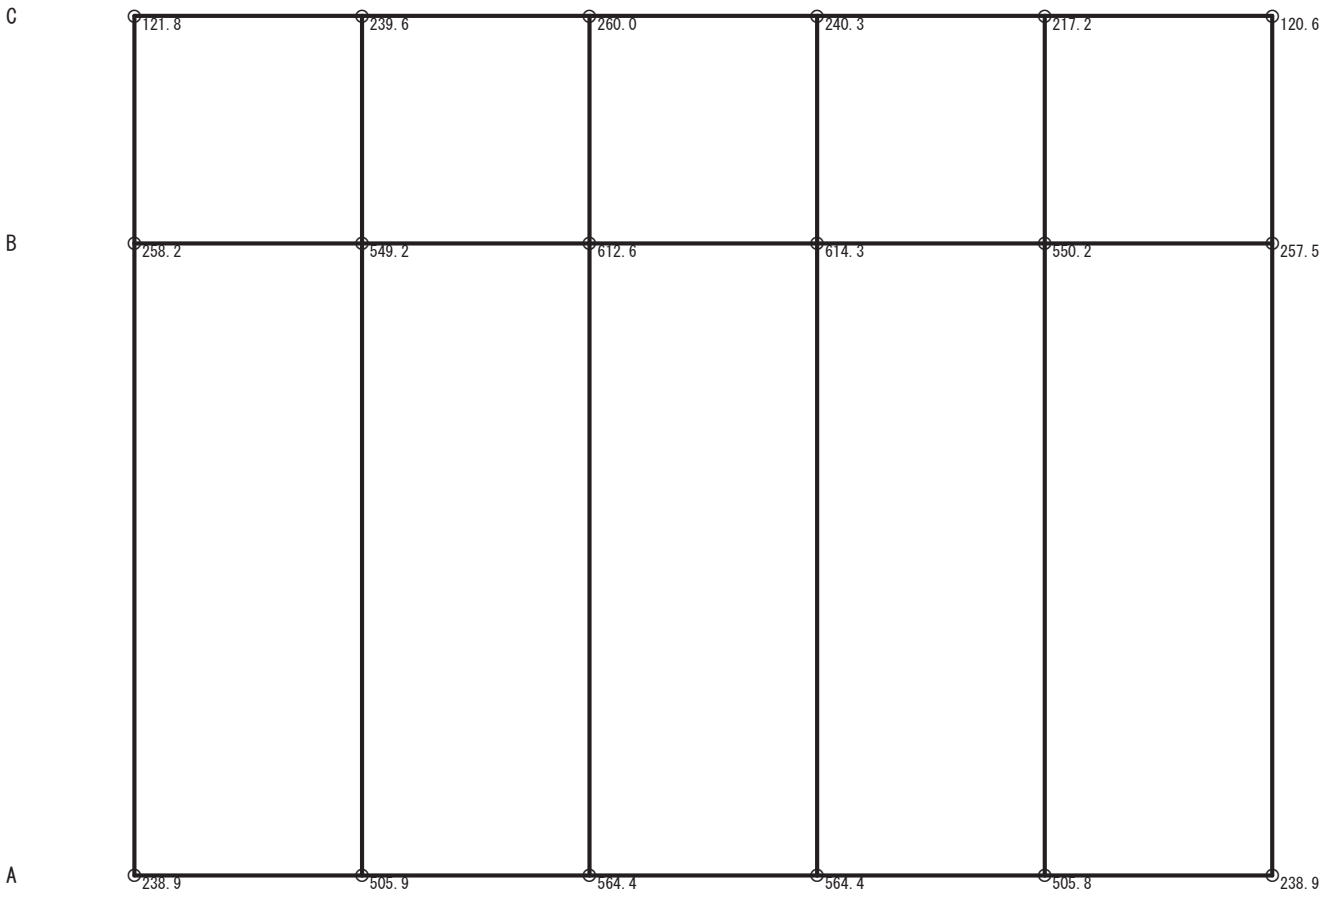


9F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1199.59	(18.0)	1199.59	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2842.15	(42.7)	2842.15	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2618.25	(39.3)	2618.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6659.98	(100.0)	6659.98	0.00	(100.0)	(0.0)

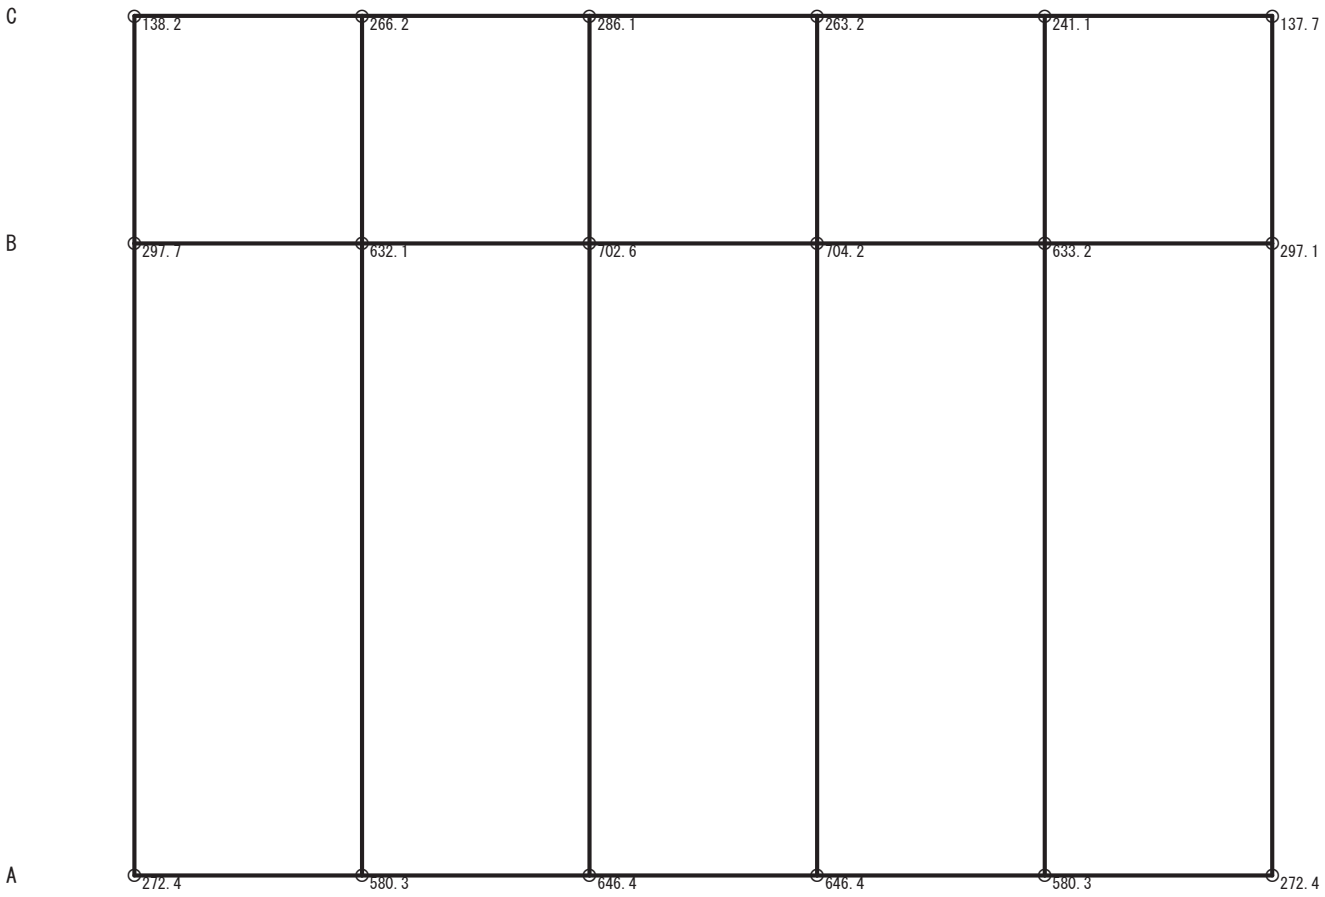


8F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1332.54	(17.5)	1332.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3266.90	(43.0)	3266.90	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2998.08	(39.5)	2998.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7597.52	(100.0)	7597.52	0.00	(100.0)	(0.0)

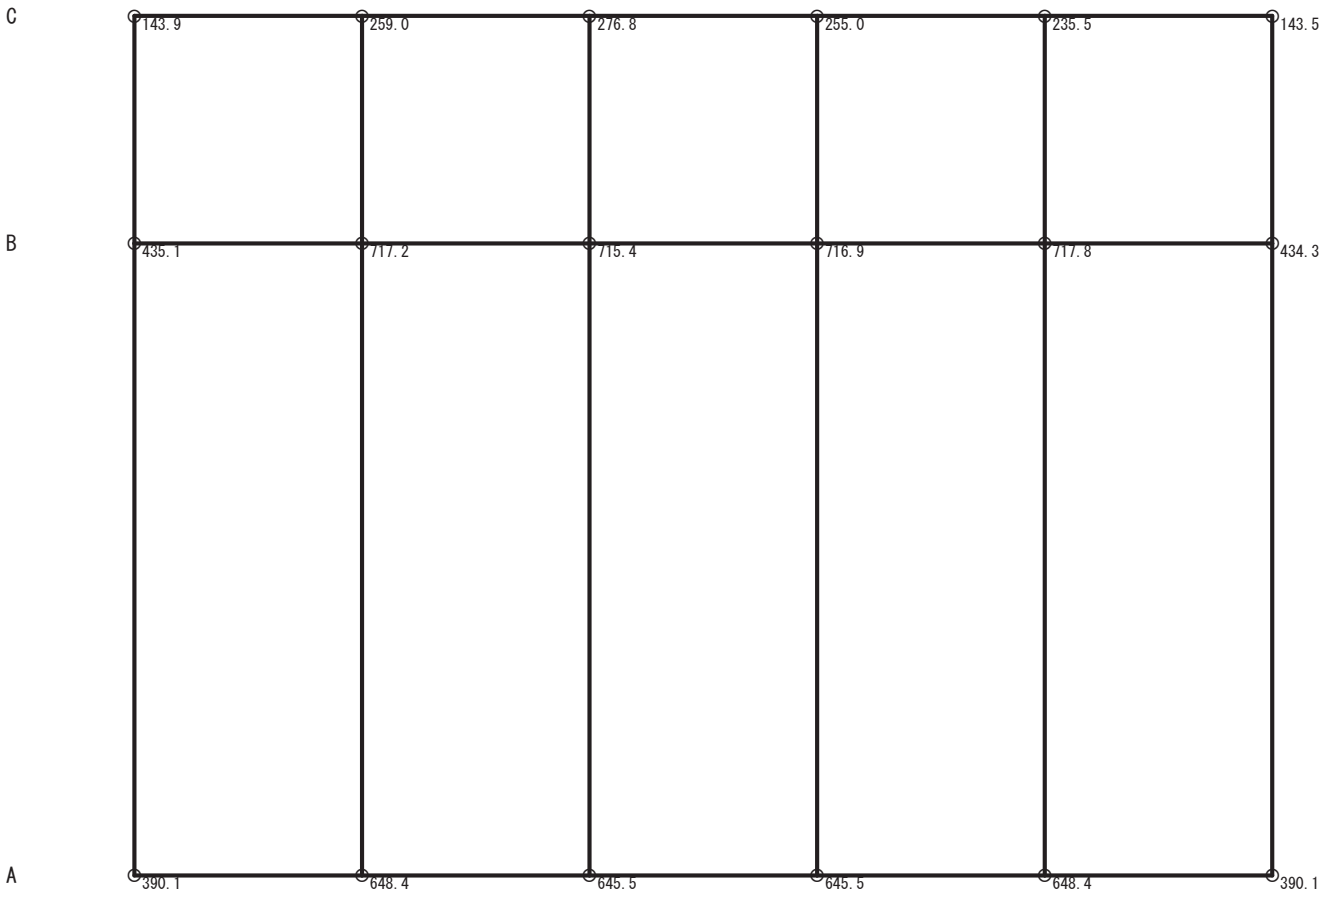


7F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1313.63	(15.6)	1313.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3736.73	(44.4)	3736.73	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3368.08	(40.0)	3368.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8418.44	(100.0)	8418.44	0.00	(100.0)	(0.0)

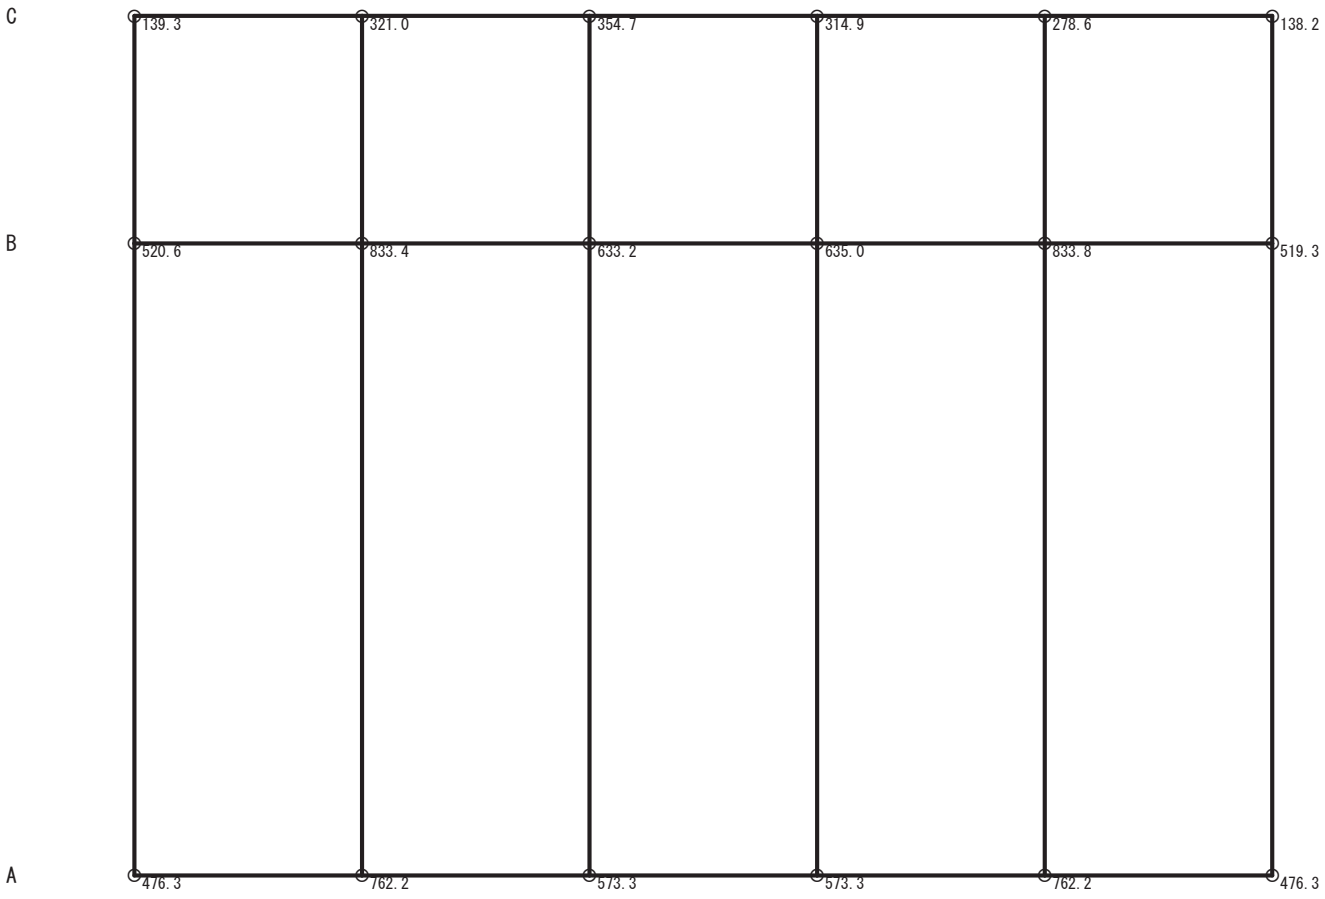


6F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1546.73	(16.9)	1546.73	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3975.29	(43.5)	3975.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3623.57	(39.6)	3623.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9145.59	(100.0)	9145.59	0.00	(100.0)	(0.0)

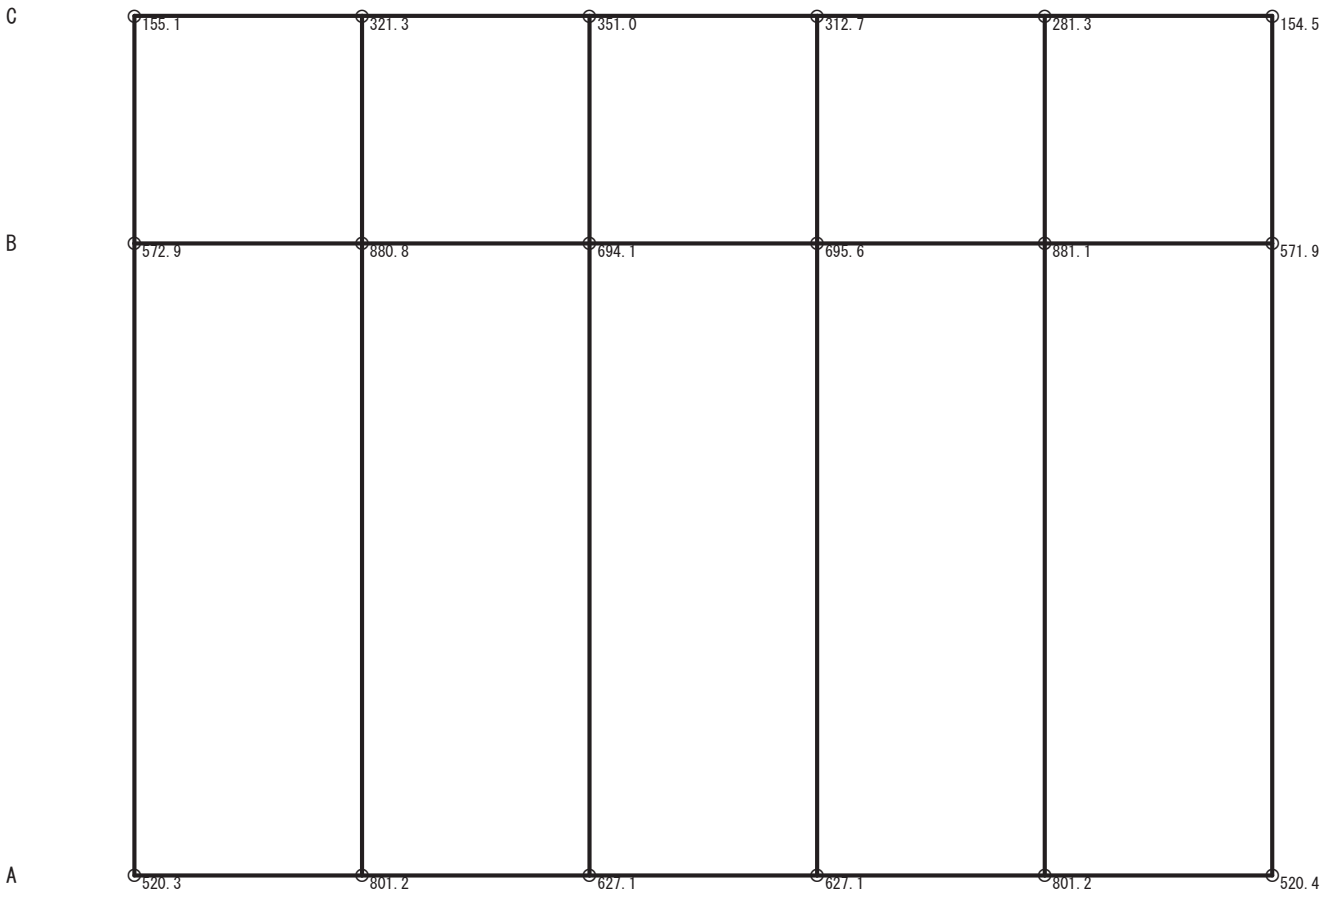


5F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1575.87	(16.1)	1575.87	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4296.38	(44.0)	4296.38	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3897.28	(39.9)	3897.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9769.52	(100.0)	9769.52	0.00	(100.0)	(0.0)

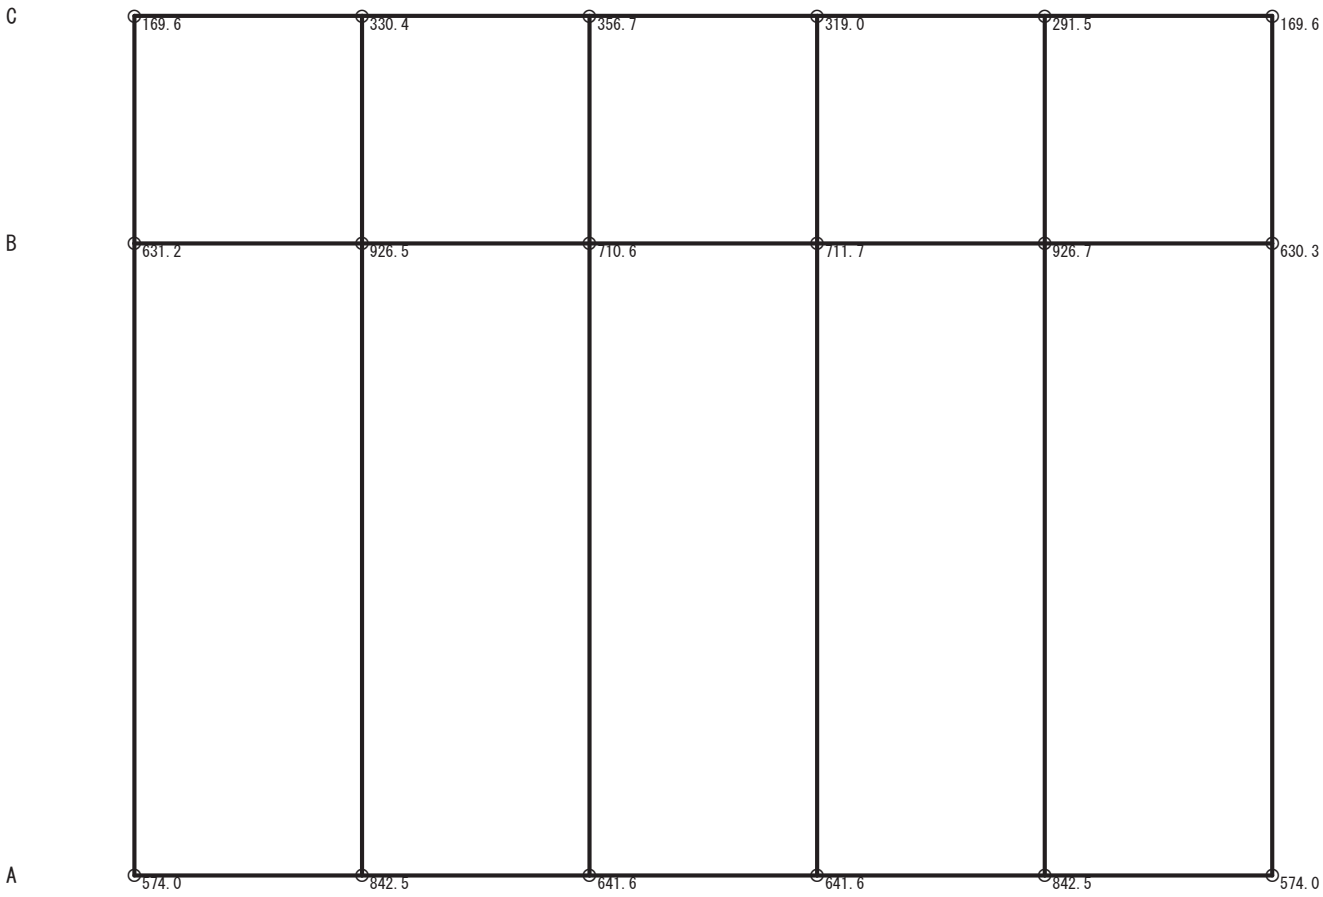


4F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1636.94	(15.9)	1636.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4536.92	(44.1)	4536.92	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4116.23	(40.0)	4116.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10290.09	(100.0)	10290.09	0.00	(100.0)	(0.0)

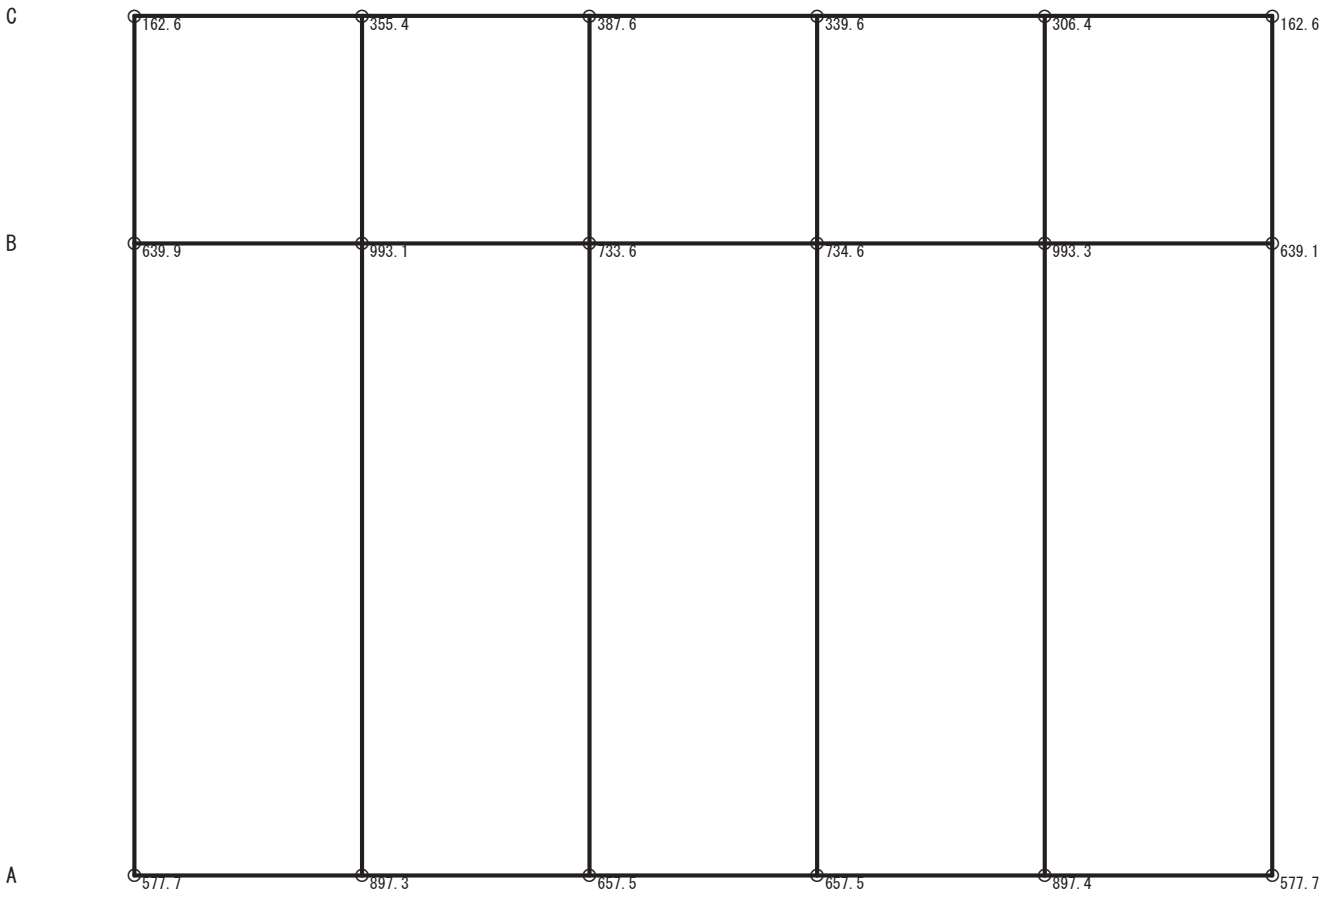


3F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1714.11	(16.0)	1714.11	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4733.48	(44.2)	4733.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4265.15	(39.8)	4265.15	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10712.75	(100.0)	10712.75	0.00	(100.0)	(0.0)

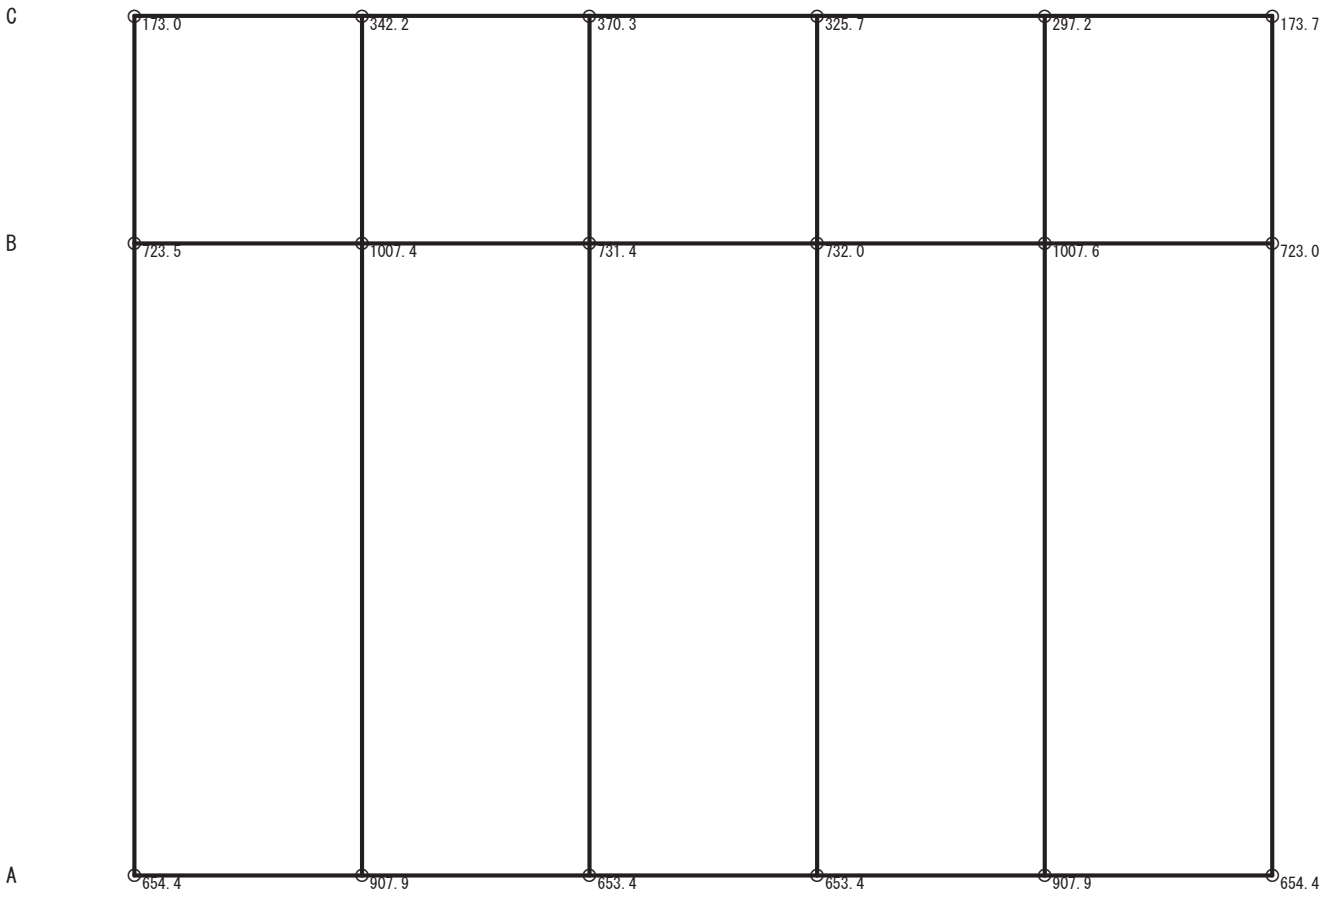

2F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1682.00	(15.2)	1682.00	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4924.83	(44.6)	4924.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4431.57	(40.1)	4431.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11038.40	(100.0)	11038.40	0.00	(100.0)	(0.0)

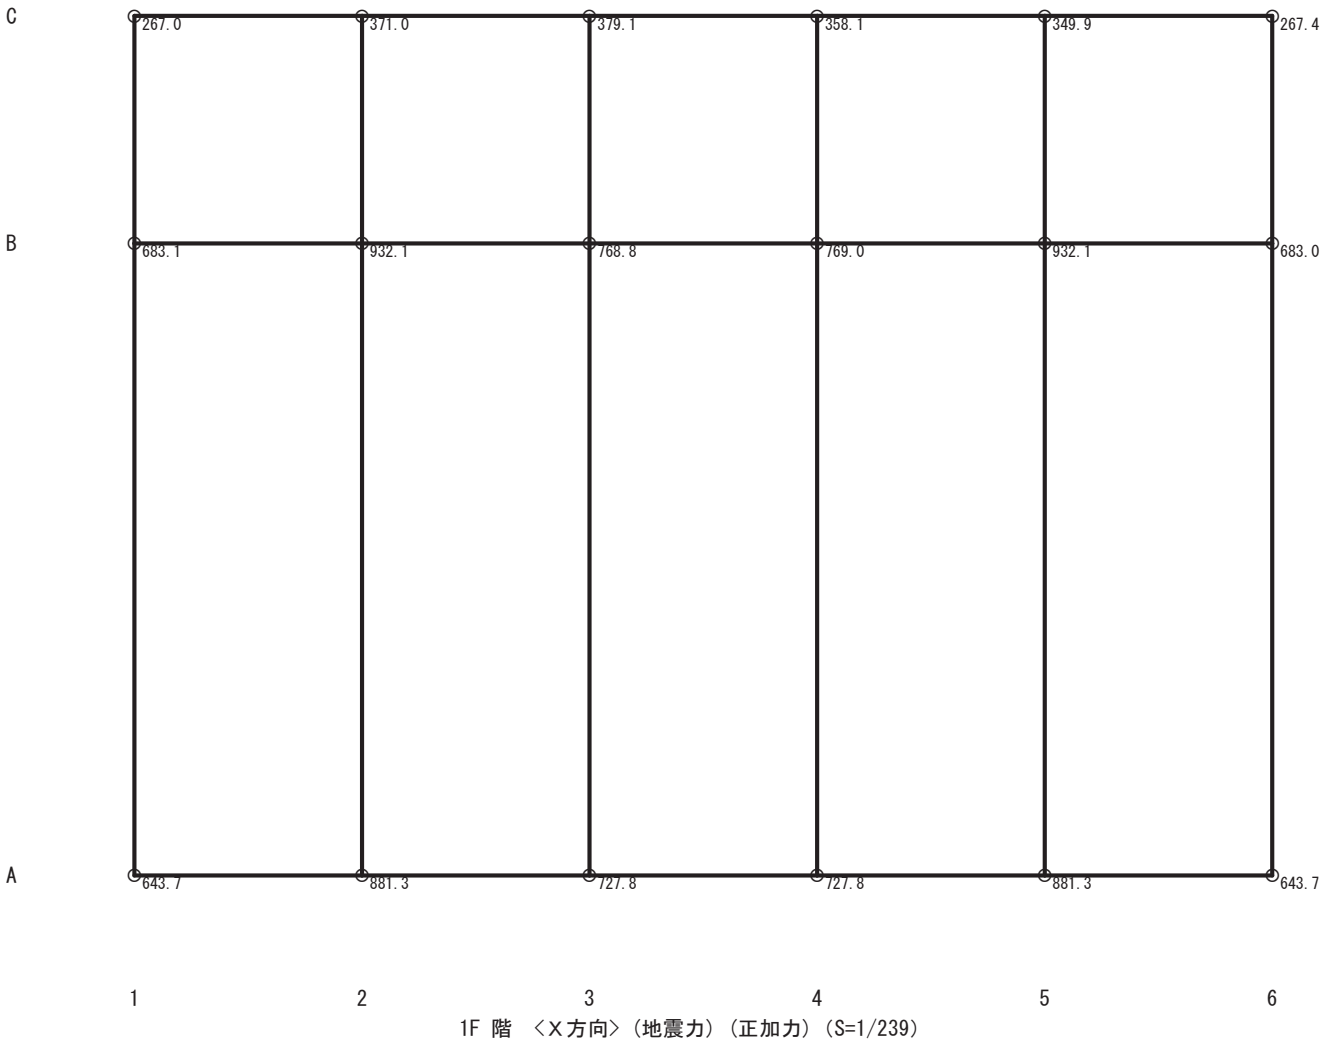

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1992.54	(17.7)	1992.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4768.08	(42.3)	4768.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4505.46	(40.0)	4505.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11266.07	(100.0)	11266.07	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2976.58	2976.58	(100.0)	0.00	(0.0)	2976.58	0.00	2976.58
11F	4392.13	4392.13	(100.0)	0.00	(0.0)	4392.13	0.00	4392.13
10F	5594.86	5594.86	(100.0)	0.00	(0.0)	5594.86	0.00	5594.86
9F	6659.98	6659.98	(100.0)	0.00	(0.0)	6659.98	0.00	6659.98
8F	7597.52	7597.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7597.52	0.00	7597.52
7F	8418.44	8418.44	(100.0)	0.00	(0.0)	8418.44	0.00	8418.44
6F	9145.59	9145.59	(100.0)	0.00	(0.0)	9145.59	0.00	9145.59
5F	9769.52	9769.52	(100.0)	0.00	(0.0)	9769.52	0.00	9769.52
4F	10290.09	10290.09	(100.0)	0.00	(0.0)	10290.09	0.00	10290.09
3F	10712.75	10712.75	(100.0)	0.00	(0.0)	10712.75	0.00	10712.75
2F	11038.40	11038.40	(100.0)	0.00	(0.0)	11038.40	0.00	11038.40
1F	11266.07	11266.07	(100.0)	0.00	(0.0)	11266.07	0.00	11266.07

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.7317	400.0	1/546
11F	C	1	1.0432	400.0	1/383
10F	C	1	1.2640	400.0	1/316

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	1.3725	400.0	1/291
8F	C	1	1.5192	400.0	1/263
7F	C	1	1.5507	400.0	1/257
6F	C	1	1.2835	400.0	1/311
5F	C	1	1.3241	400.0	1/302
4F	C	1	1.3469	400.0	1/296
3F	C	1	1.2294	400.0	1/325
2F	C	1	1.1370	400.0	1/351
1F	C	1	0.6823	400.0	1/586

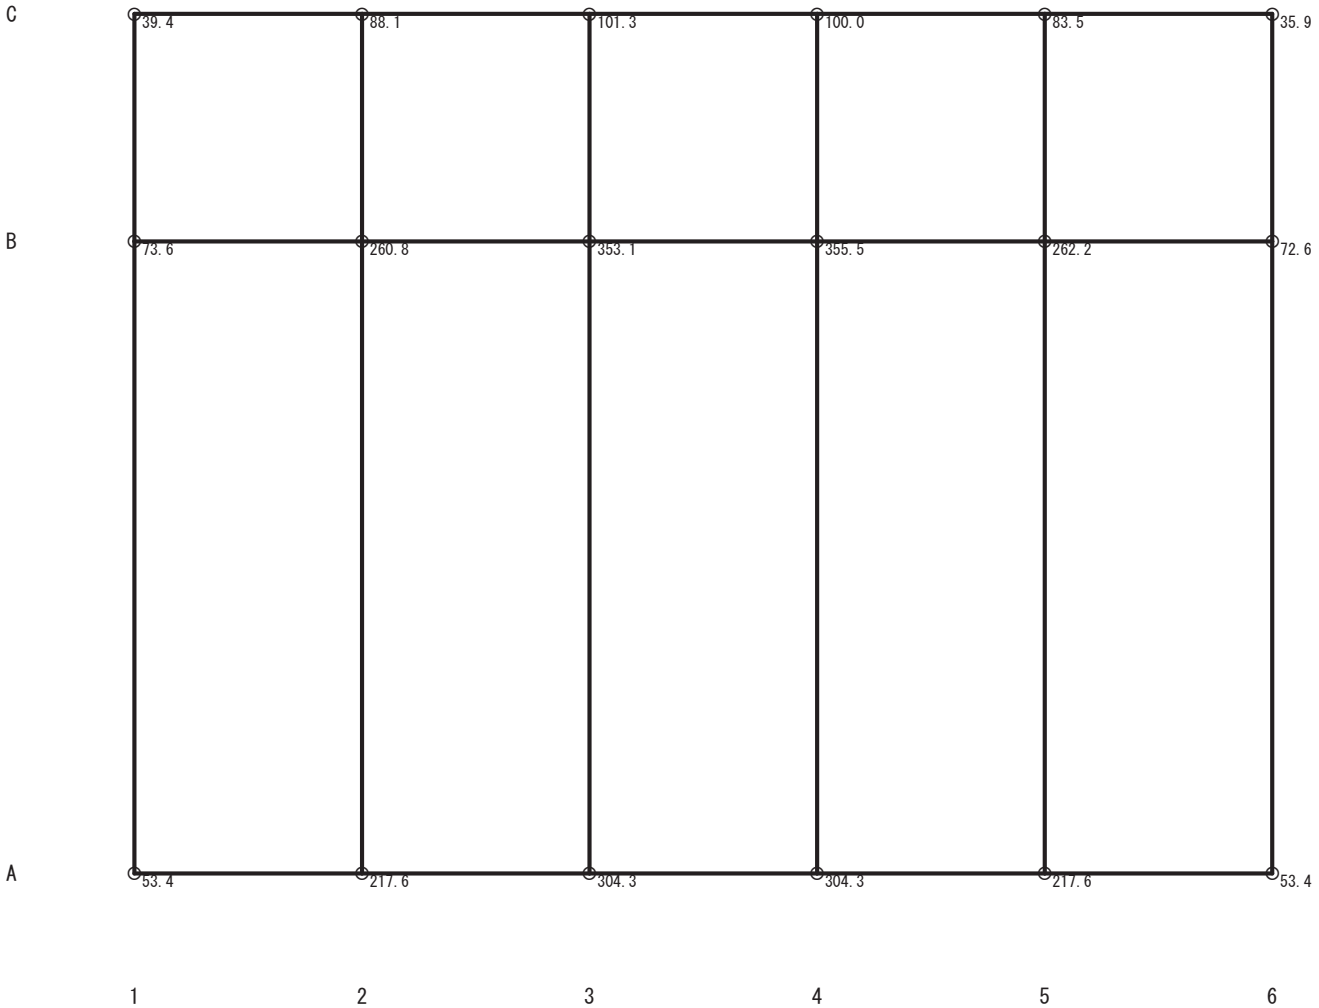


12F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	448.28	(15.1)	448.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1377.75	(46.3)	1377.75	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1150.55	(38.7)	1150.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2976.58	(100.0)	2976.58	0.00	(100.0)	(0.0)

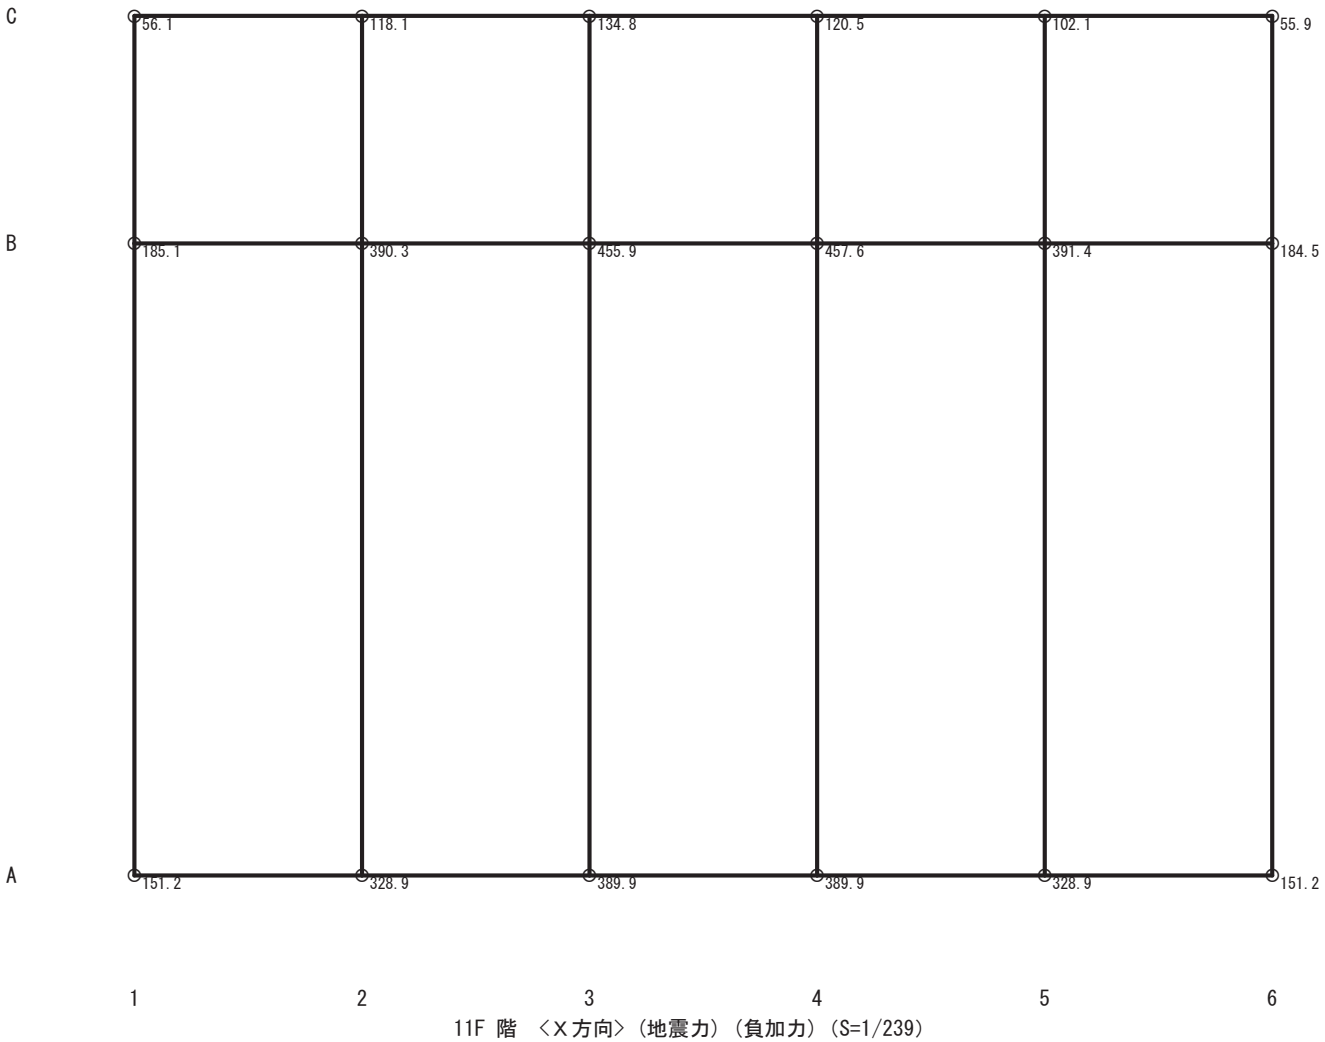


11F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	587.39	(13.4)	587.39	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2064.79	(47.0)	2064.79	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1739.95	(39.6)	1739.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4392.13	(100.0)	4392.13	0.00	(100.0)	(0.0)

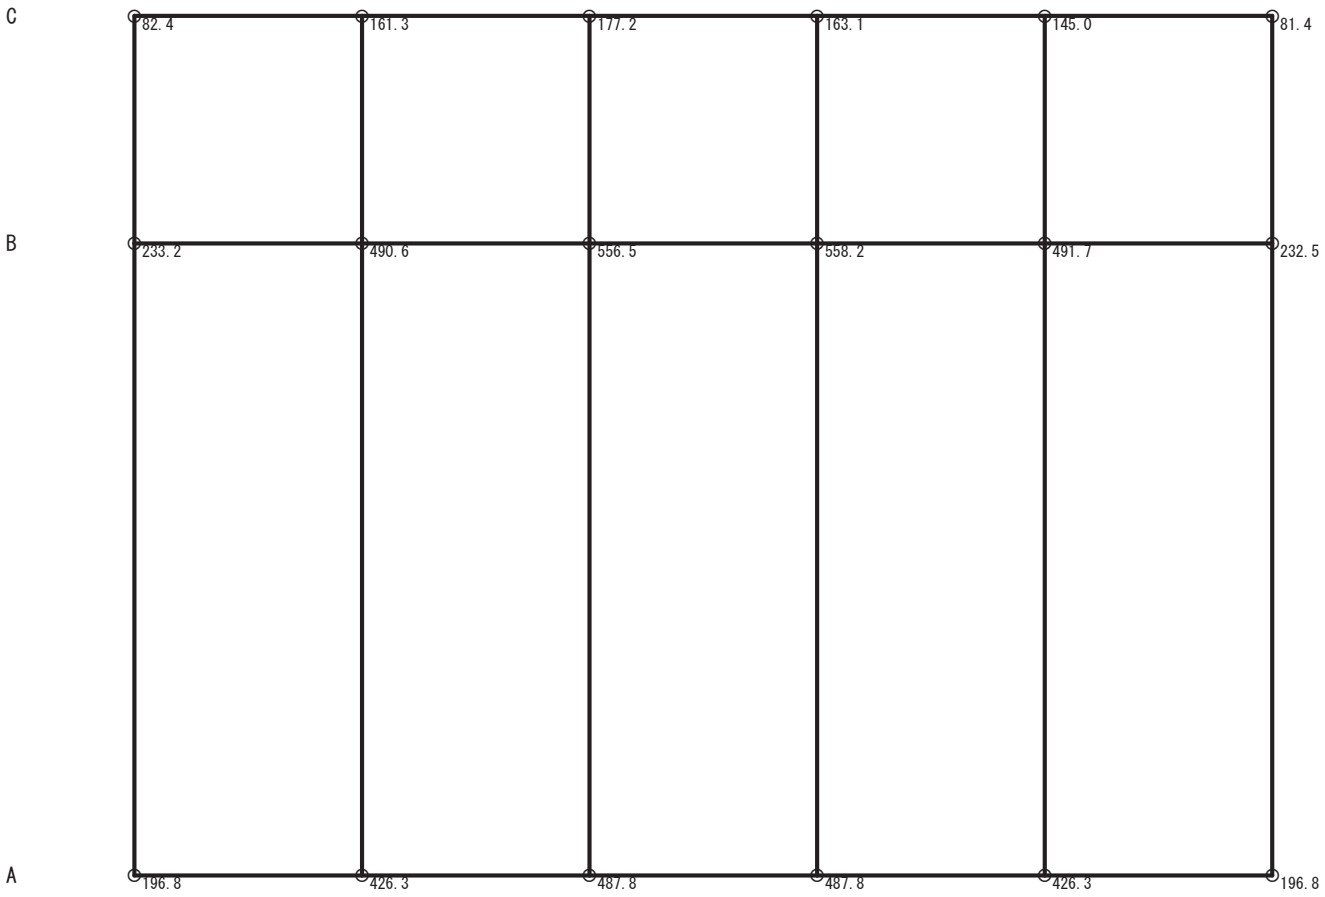


10F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	810.41	(14.5)	810.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2562.68	(45.8)	2562.68	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2221.78	(39.7)	2221.78	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5594.86	(100.0)	5594.86	0.00	(100.0)	(0.0)

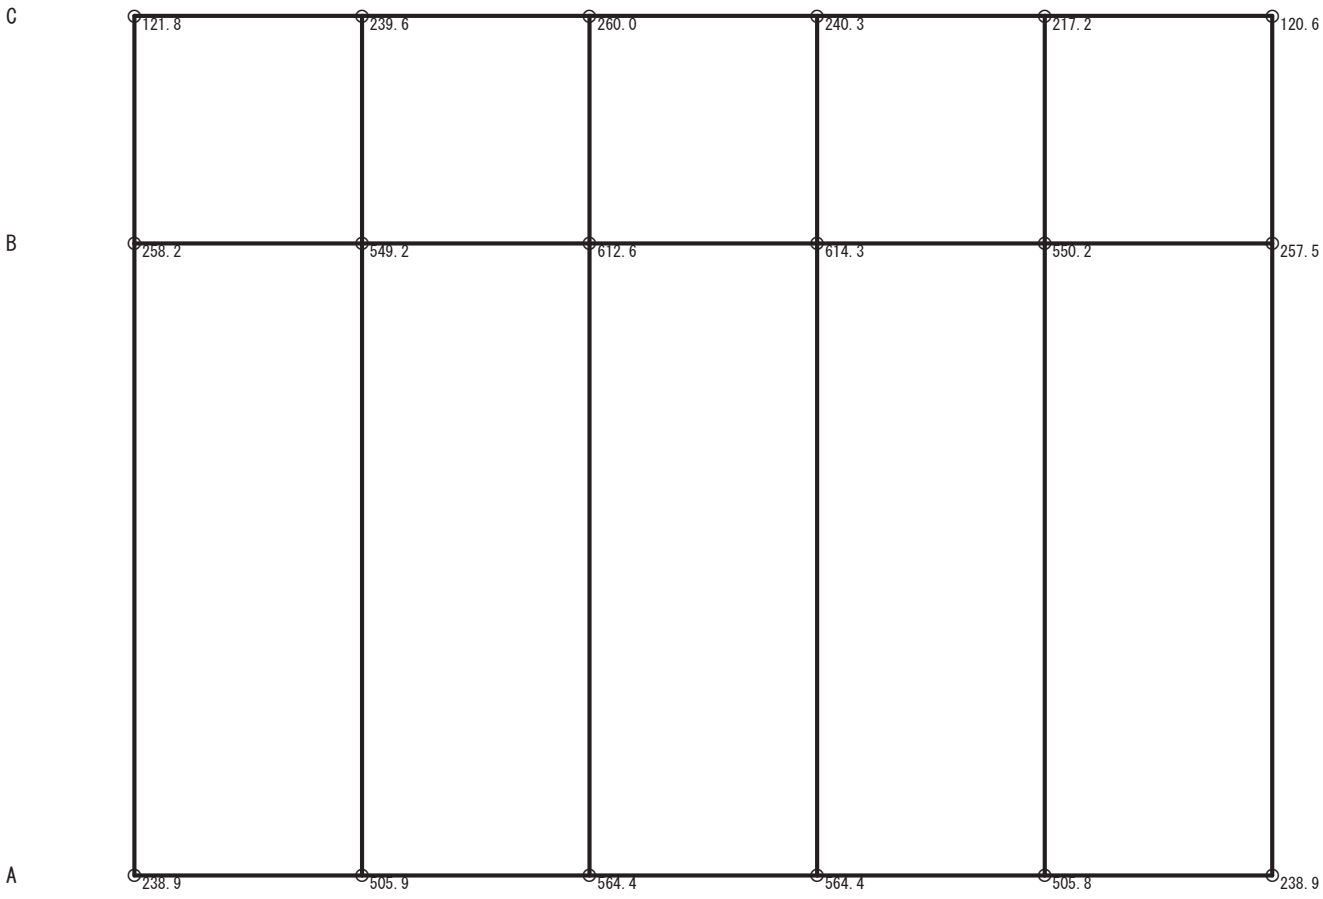


9F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1199.59	(18.0)	1199.59	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2842.15	(42.7)	2842.15	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2618.25	(39.3)	2618.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6659.98	(100.0)	6659.98	0.00	(100.0)	(0.0)

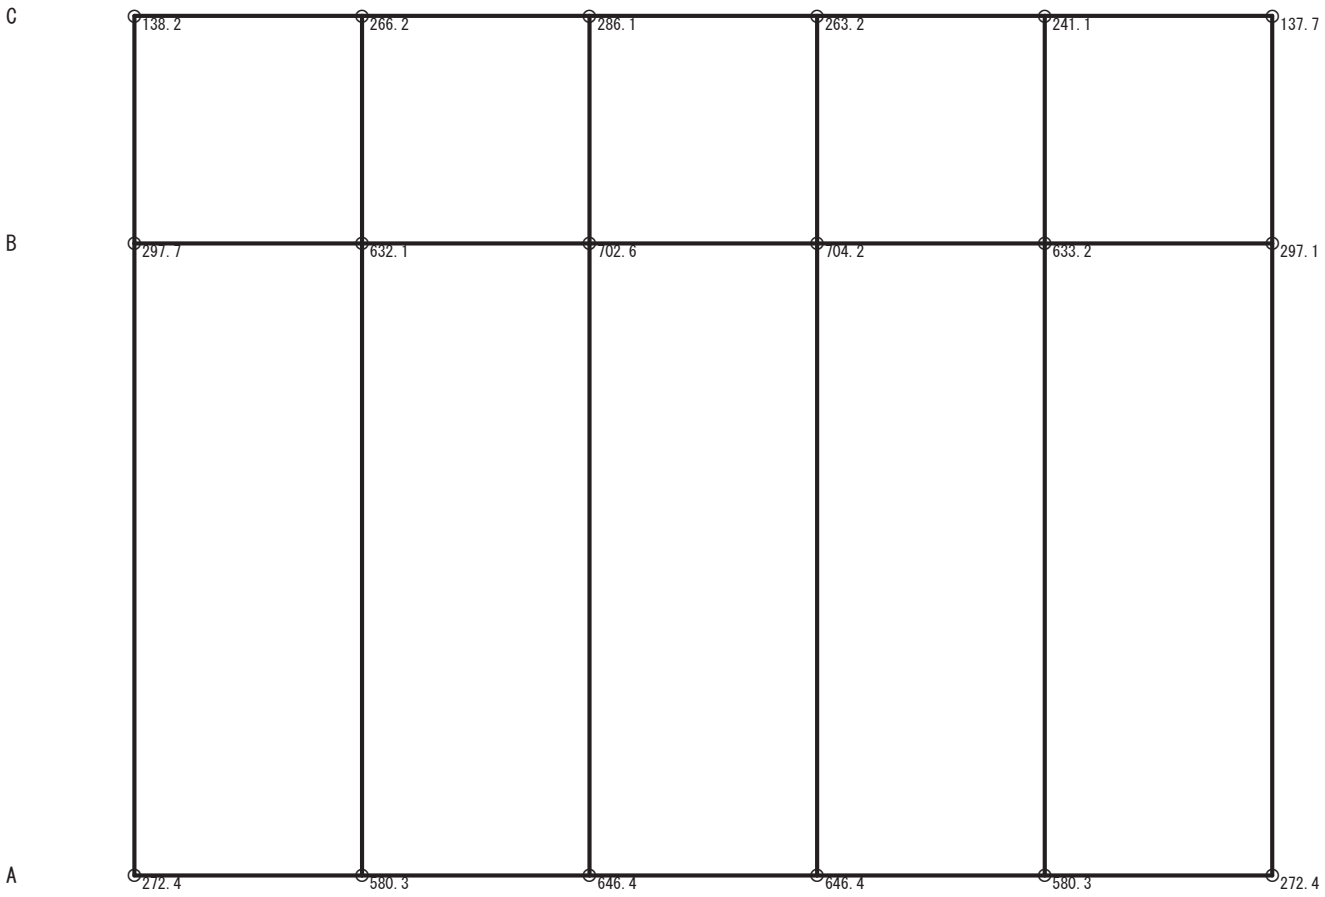


8F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1332.54	(17.5)	1332.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3266.90	(43.0)	3266.90	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2998.08	(39.5)	2998.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7597.52	(100.0)	7597.52	0.00	(100.0)	(0.0)

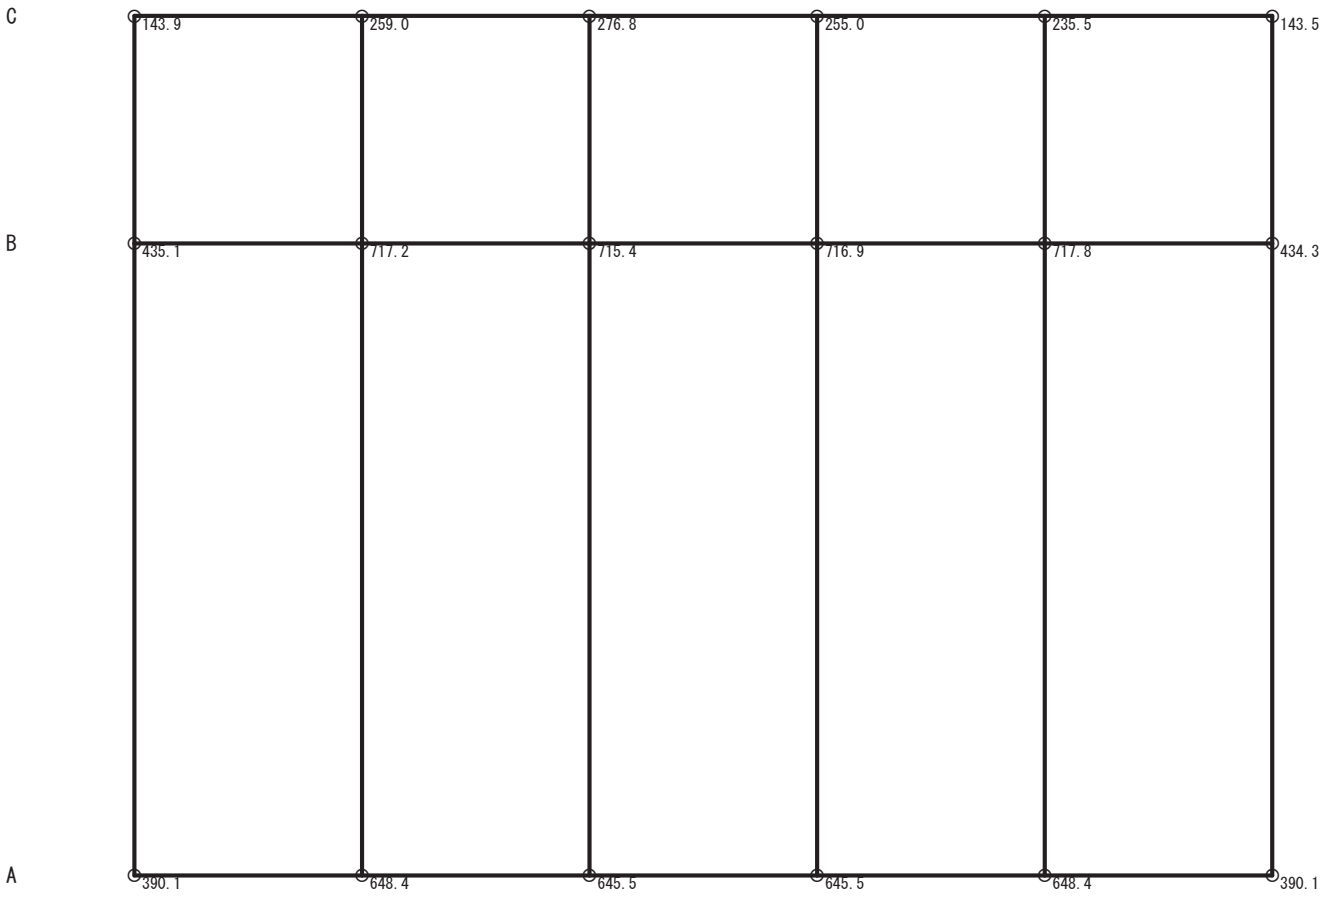


7F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1313.63	(15.6)	1313.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3736.73	(44.4)	3736.73	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3368.08	(40.0)	3368.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8418.44	(100.0)	8418.44	0.00	(100.0)	(0.0)

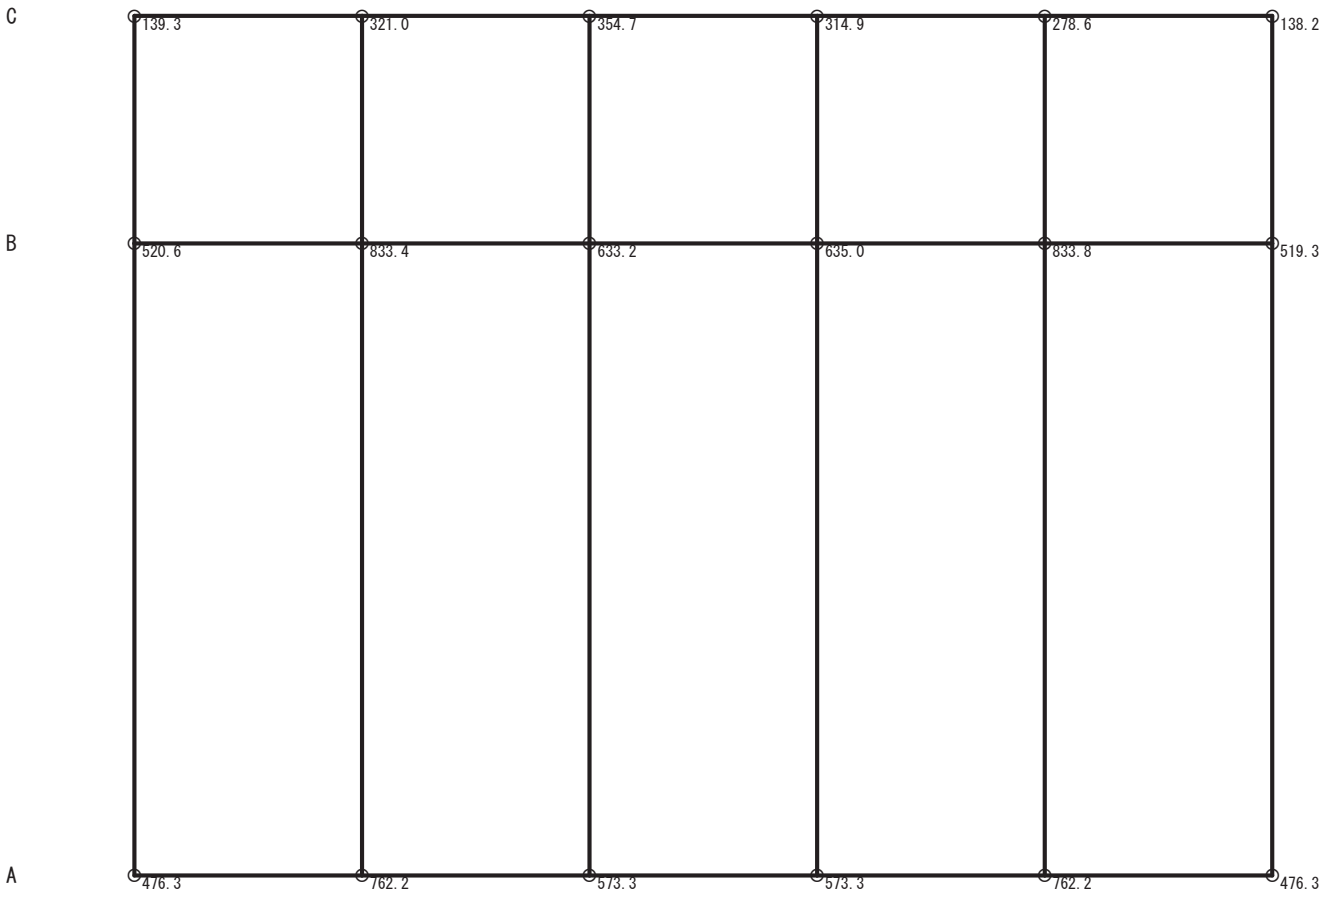


6F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1546.73	(16.9)	1546.73	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3975.29	(43.5)	3975.29	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3623.57	(39.6)	3623.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9145.59	(100.0)	9145.59	0.00	(100.0)	(0.0)

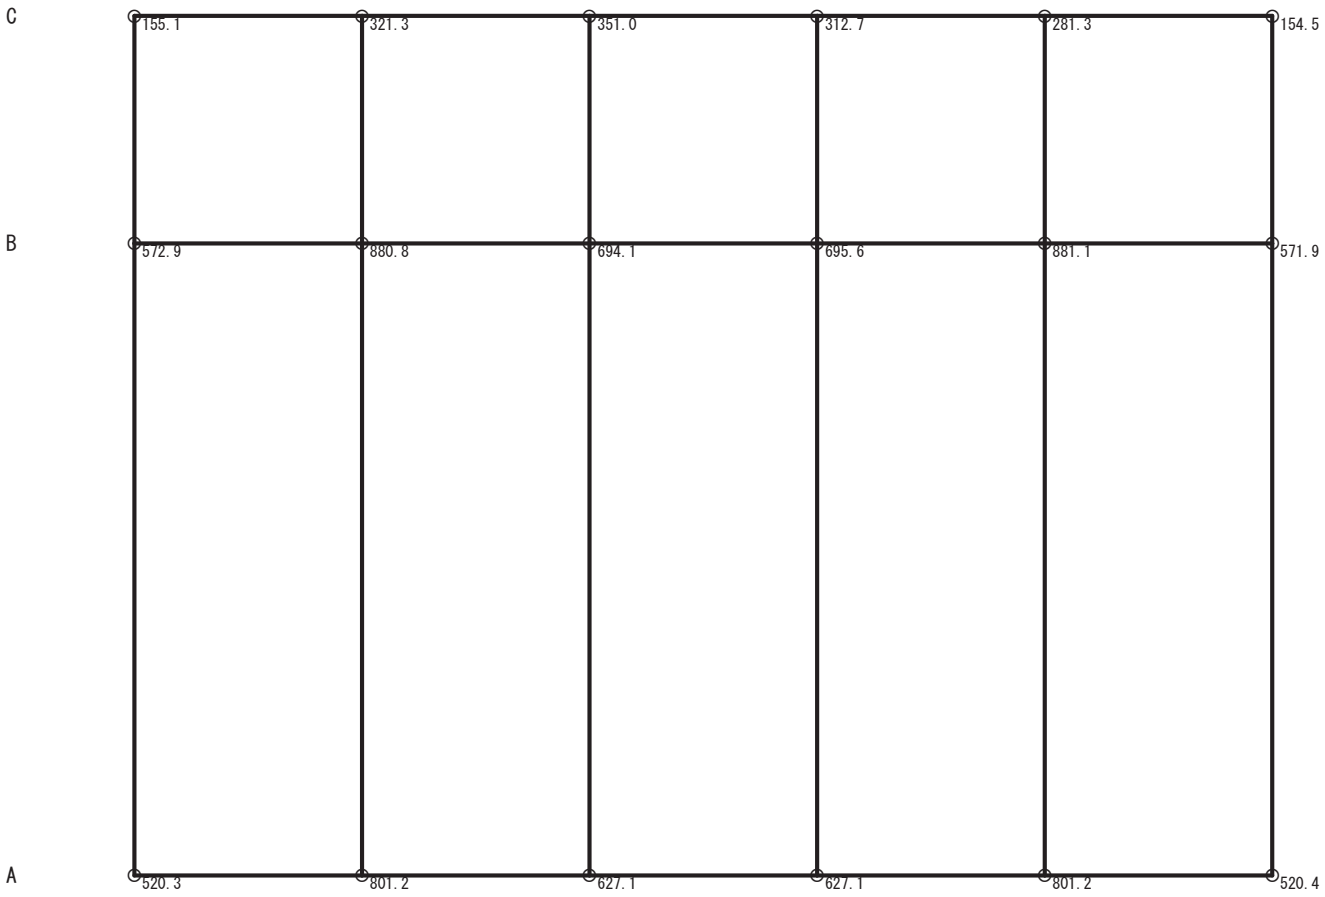


5F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1575.87	(16.1)	1575.87	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4296.38	(44.0)	4296.38	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3897.28	(39.9)	3897.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9769.52	(100.0)	9769.52	0.00	(100.0)	(0.0)

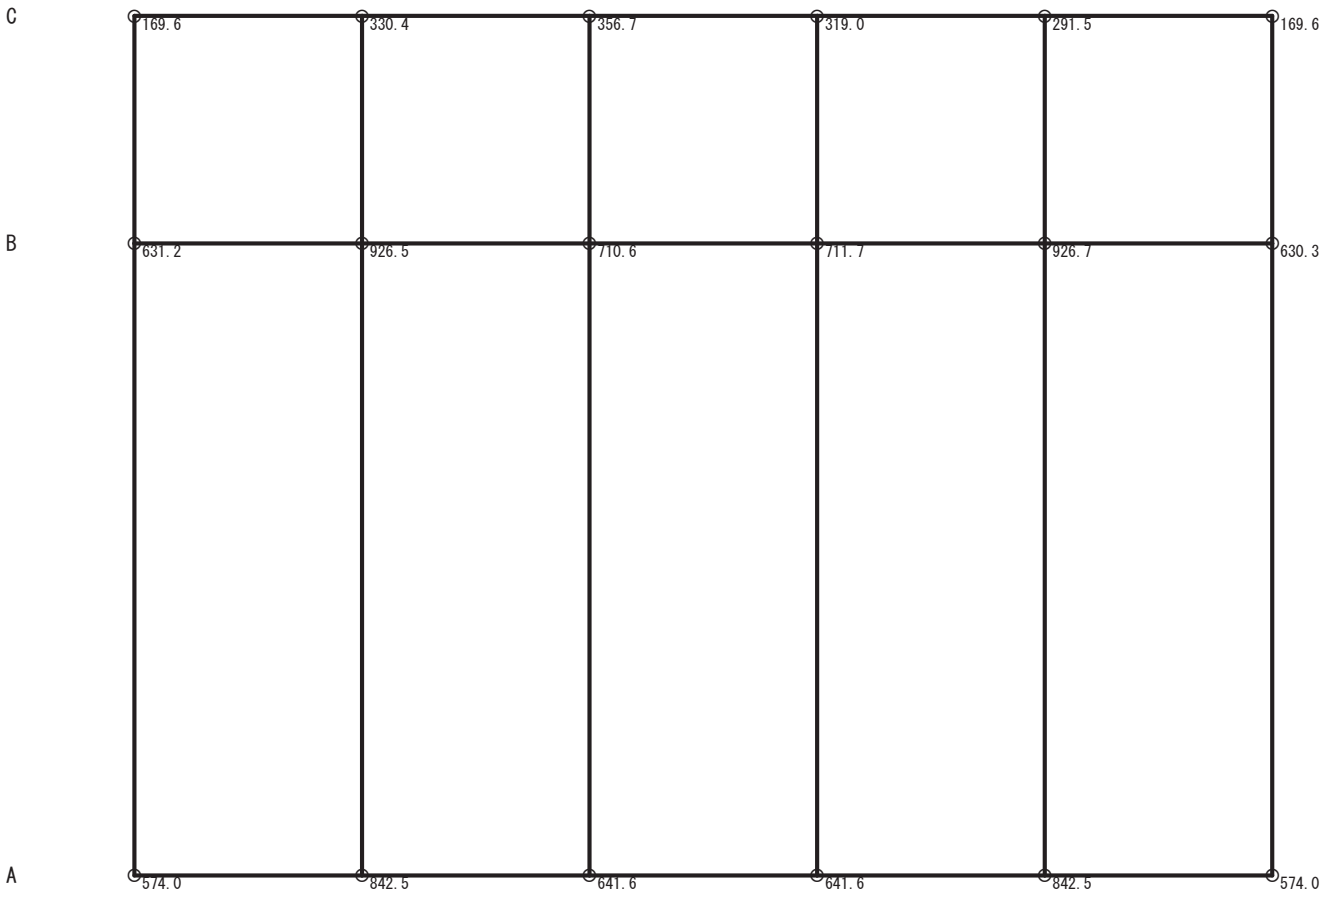


4F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1636.94	(15.9)	1636.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4536.92	(44.1)	4536.92	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4116.23	(40.0)	4116.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10290.09	(100.0)	10290.09	0.00	(100.0)	(0.0)

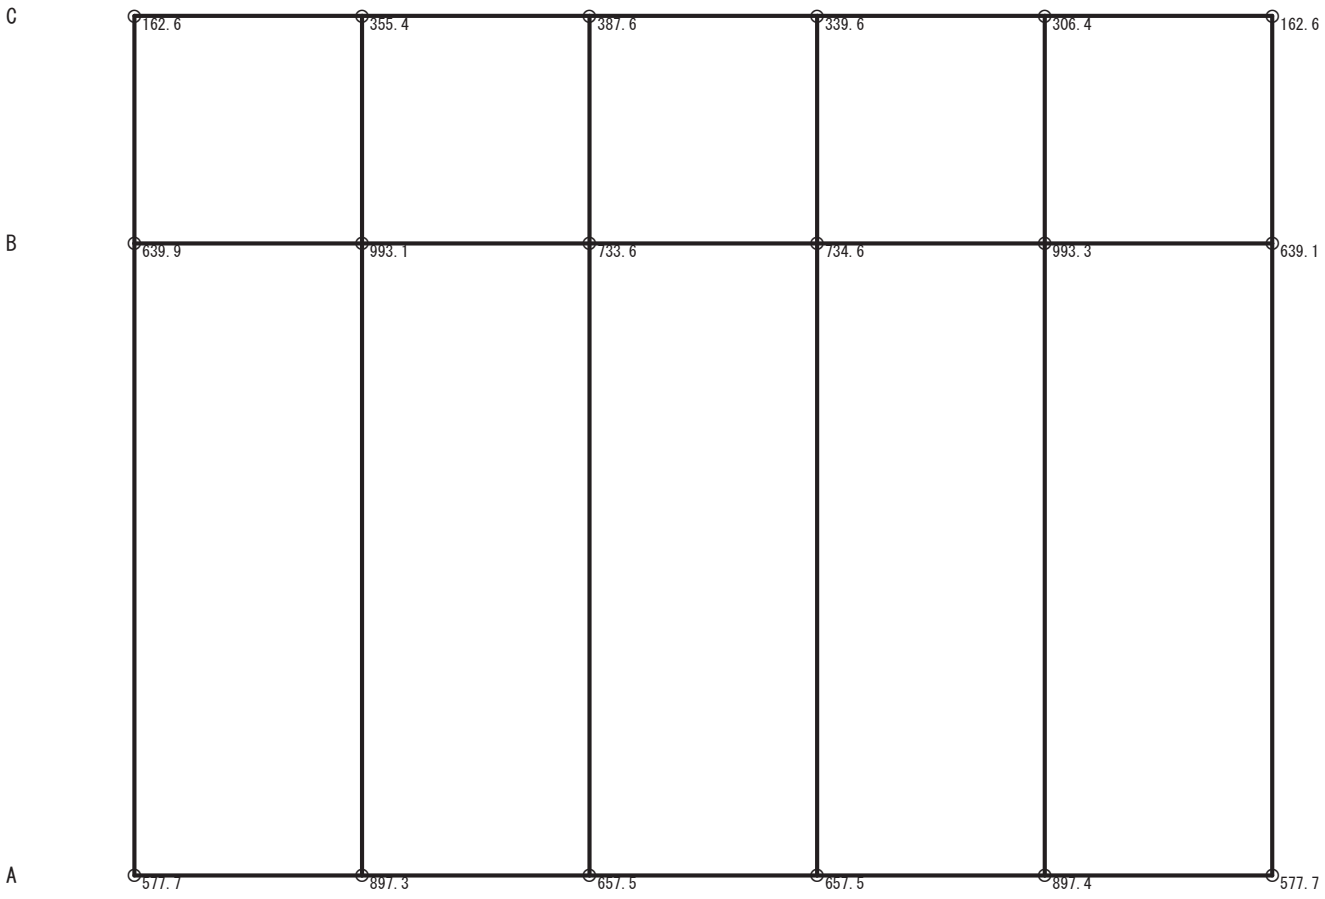


3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1714.11	(16.0)	1714.11	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4733.48	(44.2)	4733.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4265.15	(39.8)	4265.15	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10712.75	(100.0)	10712.75	0.00	(100.0)	(0.0)

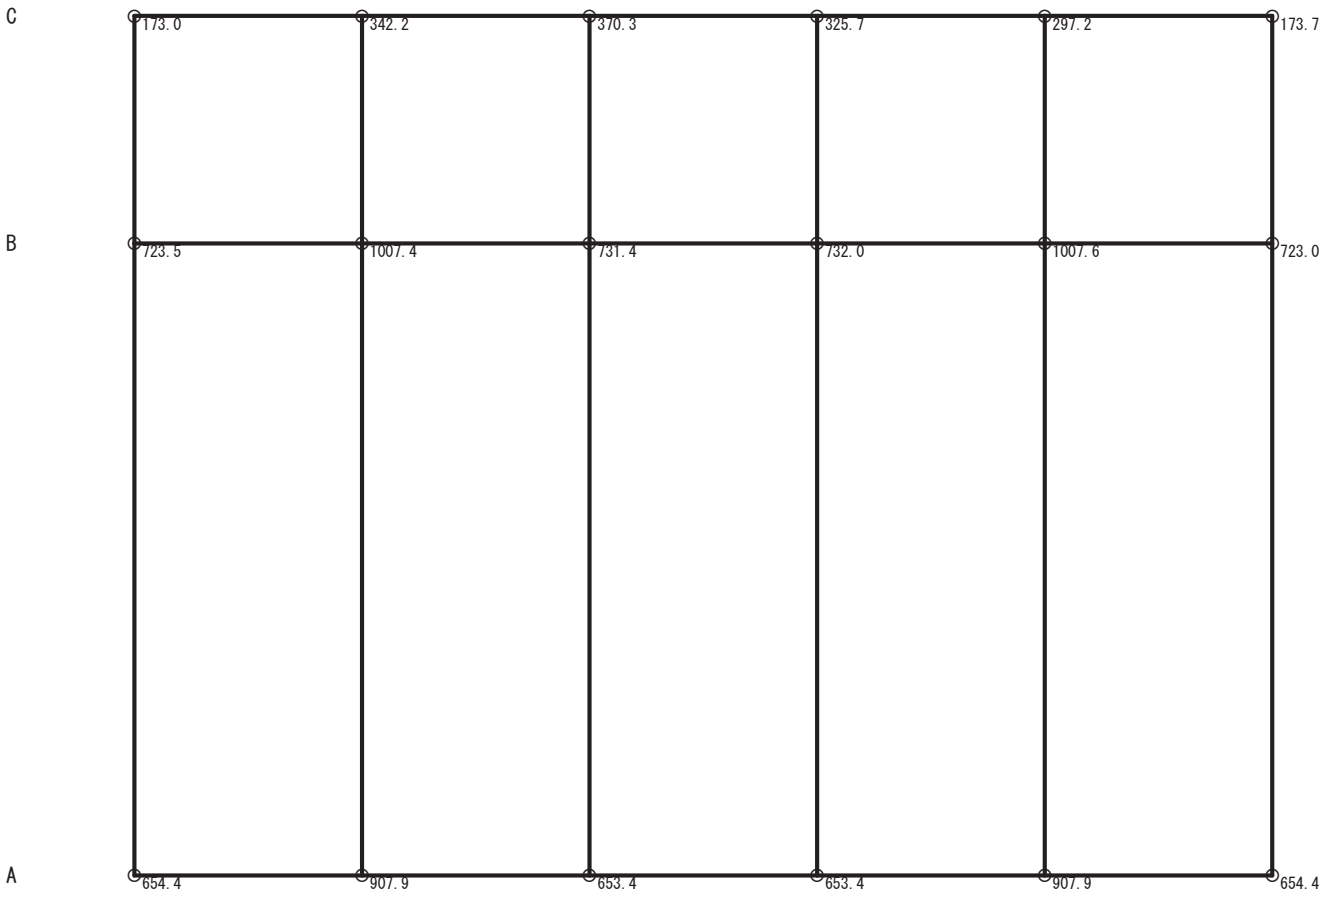

2F 階 〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1682.00	(15.2)	1682.00	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4924.83	(44.6)	4924.83	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4431.57	(40.1)	4431.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11038.40	(100.0)	11038.40	0.00	(100.0)	(0.0)

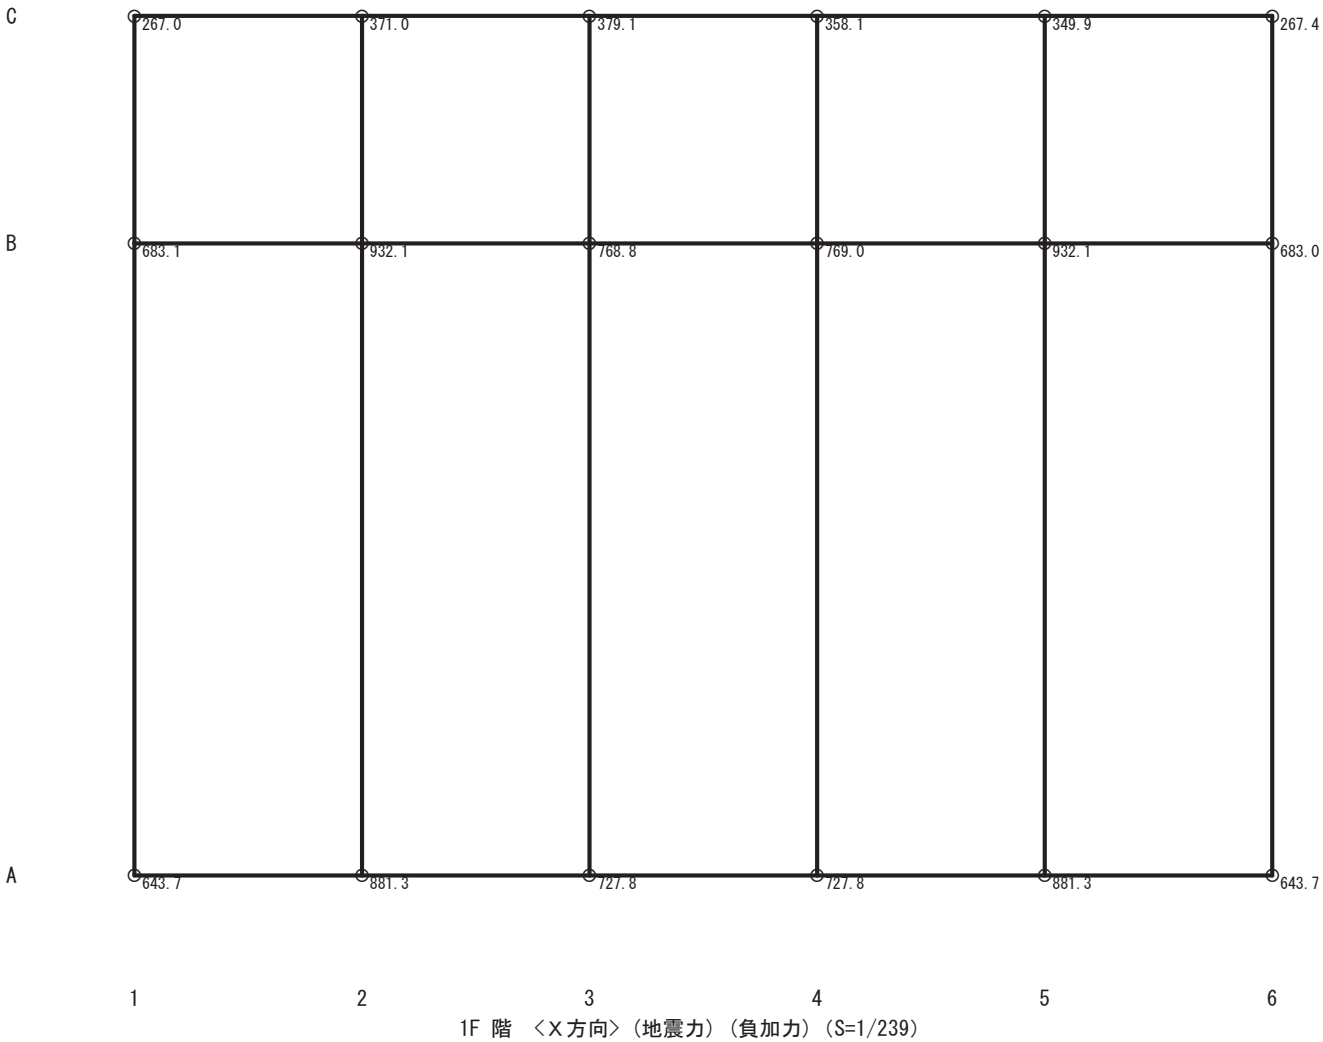

1F 階　〈X方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1992.54	(17.7)	1992.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4768.08	(42.3)	4768.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4505.46	(40.0)	4505.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11266.07	(100.0)	11266.07	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉（地震力）（負加力）


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2976.58	2976.58	(100.0)	0.00	(0.0)	2976.58	0.00	2976.58
11F	4392.13	4392.13	(100.0)	0.00	(0.0)	4392.13	0.00	4392.13
10F	5594.86	5594.86	(100.0)	0.00	(0.0)	5594.86	0.00	5594.86
9F	6659.98	6659.98	(100.0)	0.00	(0.0)	6659.98	0.00	6659.98
8F	7597.52	7597.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7597.52	0.00	7597.52
7F	8418.44	8418.44	(100.0)	0.00	(0.0)	8418.44	0.00	8418.44
6F	9145.59	9145.59	(100.0)	0.00	(0.0)	9145.59	0.00	9145.59
5F	9769.52	9769.52	(100.0)	0.00	(0.0)	9769.52	0.00	9769.52
4F	10290.09	10290.09	(100.0)	0.00	(0.0)	10290.09	0.00	10290.09
3F	10712.75	10712.75	(100.0)	0.00	(0.0)	10712.75	0.00	10712.75
2F	11038.40	11038.40	(100.0)	0.00	(0.0)	11038.40	0.00	11038.40
1F	11266.07	11266.07	(100.0)	0.00	(0.0)	11266.07	0.00	11266.07

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉（負加力）


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.7317	400.0	1/546
11F	C	1	1.0432	400.0	1/383
10F	C	1	1.2640	400.0	1/316

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	1.3725	400.0	1/291
8F	C	1	1.5192	400.0	1/263
7F	C	1	1.5507	400.0	1/257
6F	C	1	1.2835	400.0	1/311
5F	C	1	1.3241	400.0	1/302
4F	C	1	1.3469	400.0	1/296
3F	C	1	1.2294	400.0	1/325
2F	C	1	1.1370	400.0	1/351
1F	C	1	0.6823	400.0	1/586

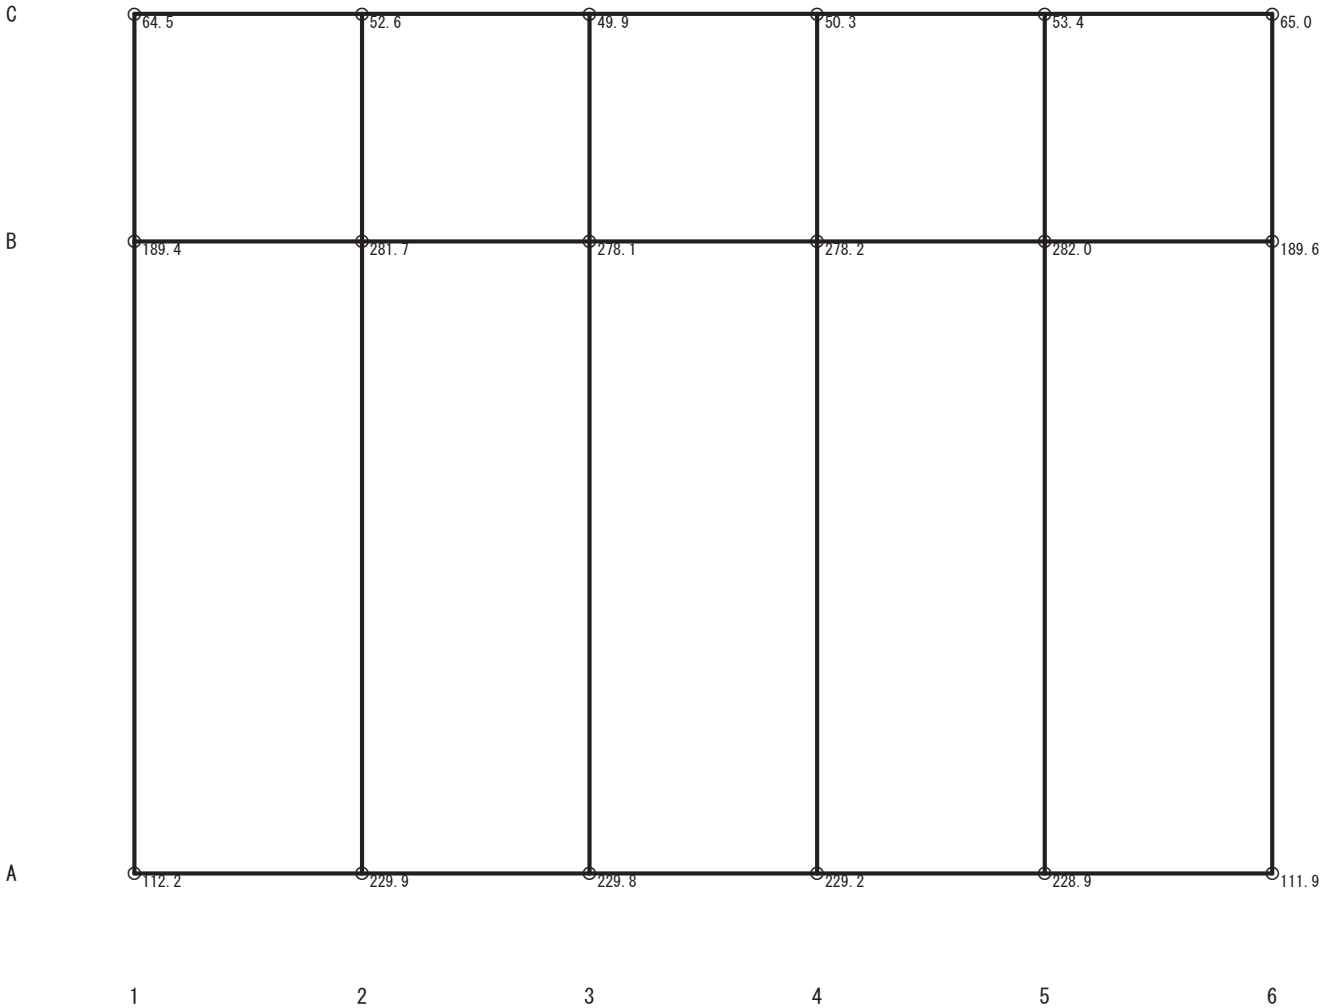


12F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	366.48	(12.3)	366.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	564.32	(19.0)	564.32	0.00	(100.0)	(0.0)
4	557.64	(18.7)	557.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	557.80	(18.7)	557.80	0.00	(100.0)	(0.0)
2	564.17	(19.0)	564.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	366.18	(12.3)	366.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2976.58	(100.0)	2976.58	0.00	(100.0)	(0.0)

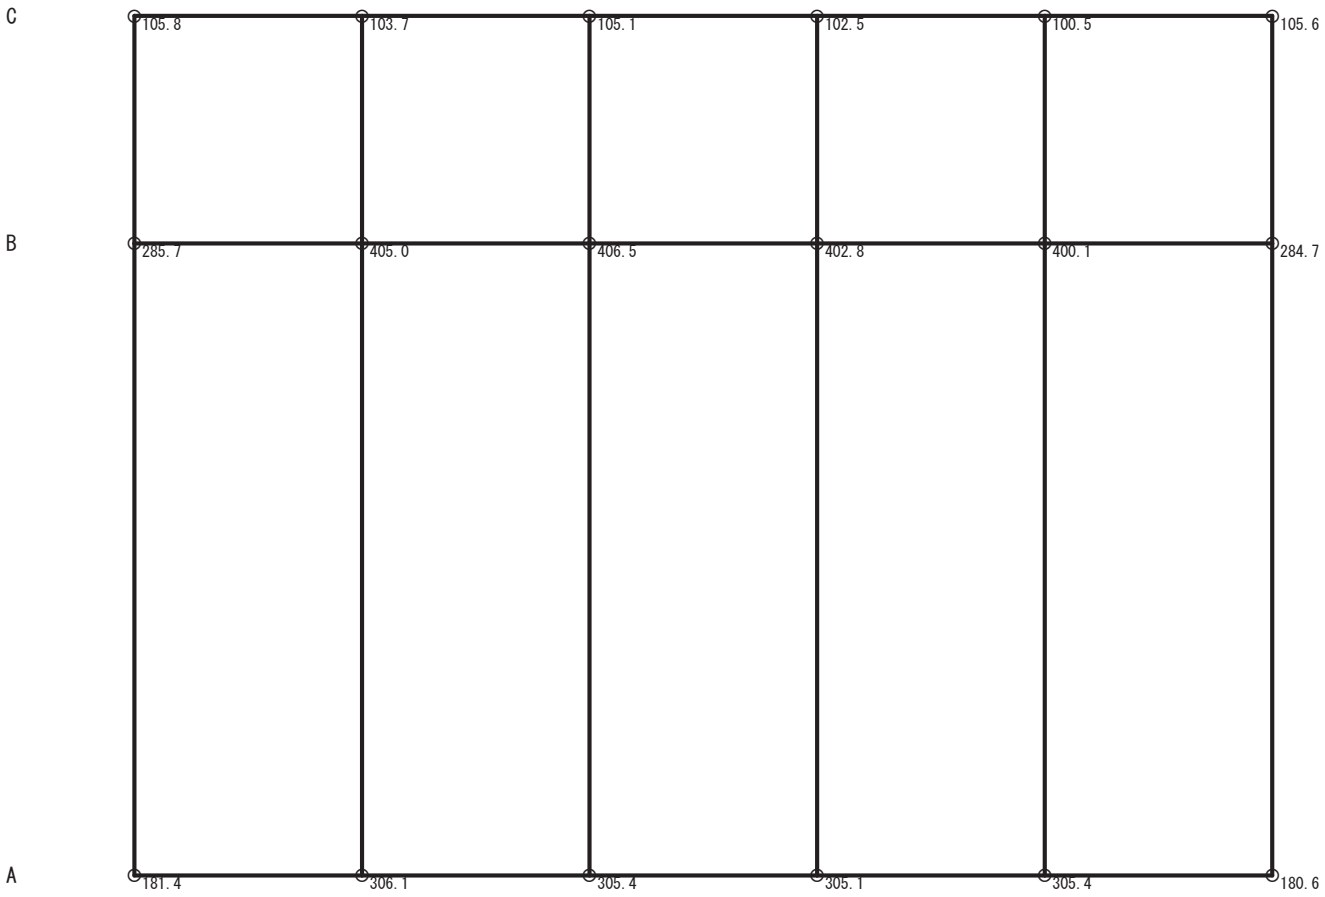


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	570.98	(13.0)	570.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	805.99	(18.4)	805.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	810.39	(18.5)	810.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	816.98	(18.6)	816.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	814.85	(18.6)	814.85	0.00	(100.0)	(0.0)
1	572.94	(13.0)	572.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4392.13	(100.0)	4392.13	0.00	(100.0)	(0.0)

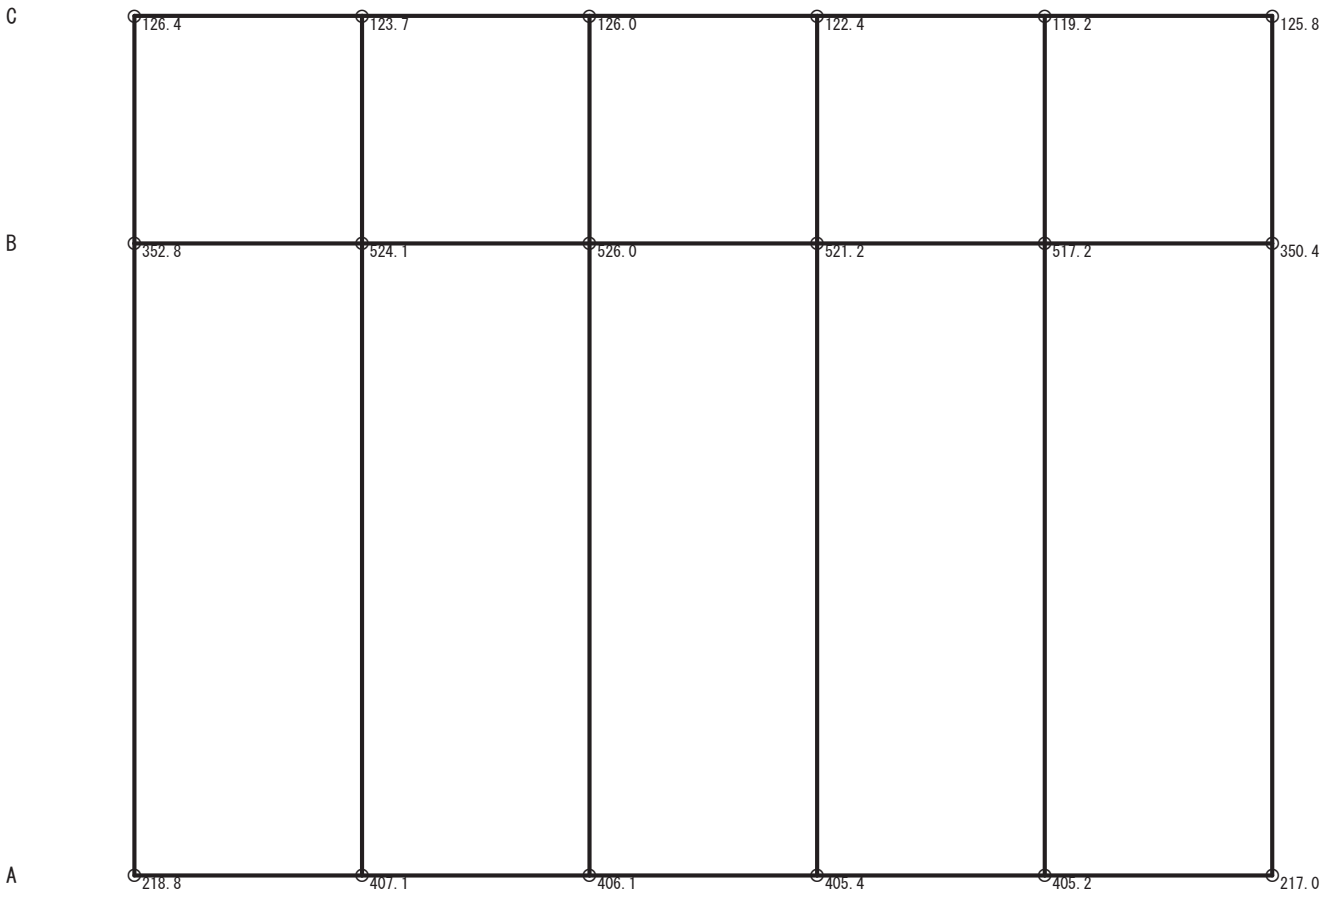


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	693.17	(12.4)	693.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1041.70	(18.6)	1041.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1048.98	(18.7)	1048.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1058.10	(18.9)	1058.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1054.93	(18.9)	1054.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	698.00	(12.5)	698.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5594.86	(100.0)	5594.86	0.00	(100.0)	(0.0)

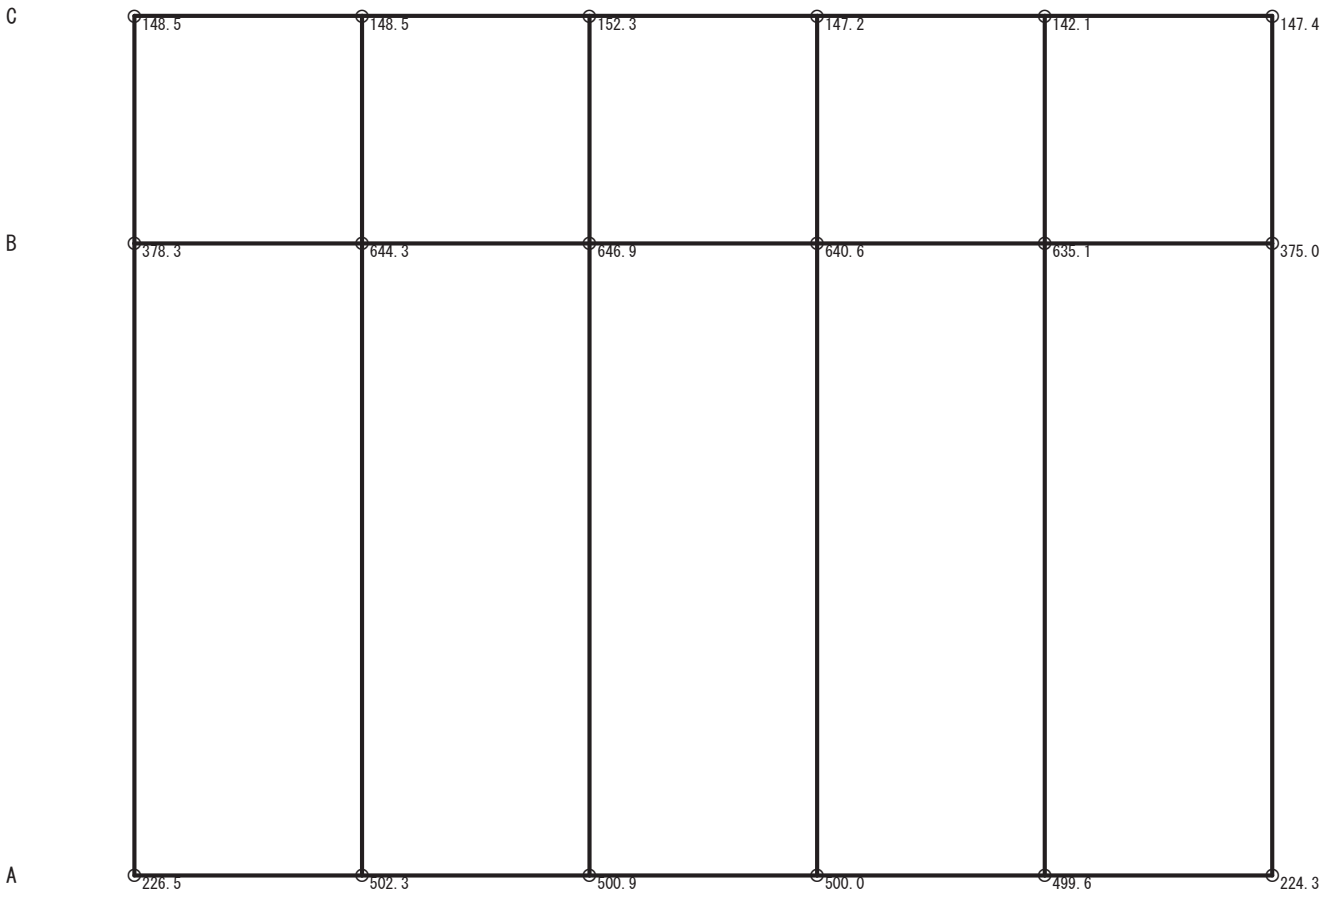


9F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	746.76	(11.2)	746.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1276.85	(19.2)	1276.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1287.79	(19.3)	1287.79	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1300.12	(19.5)	1300.12	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1295.17	(19.4)	1295.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	753.29	(11.3)	753.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6659.98	(100.0)	6659.98	0.00	(100.0)	(0.0)

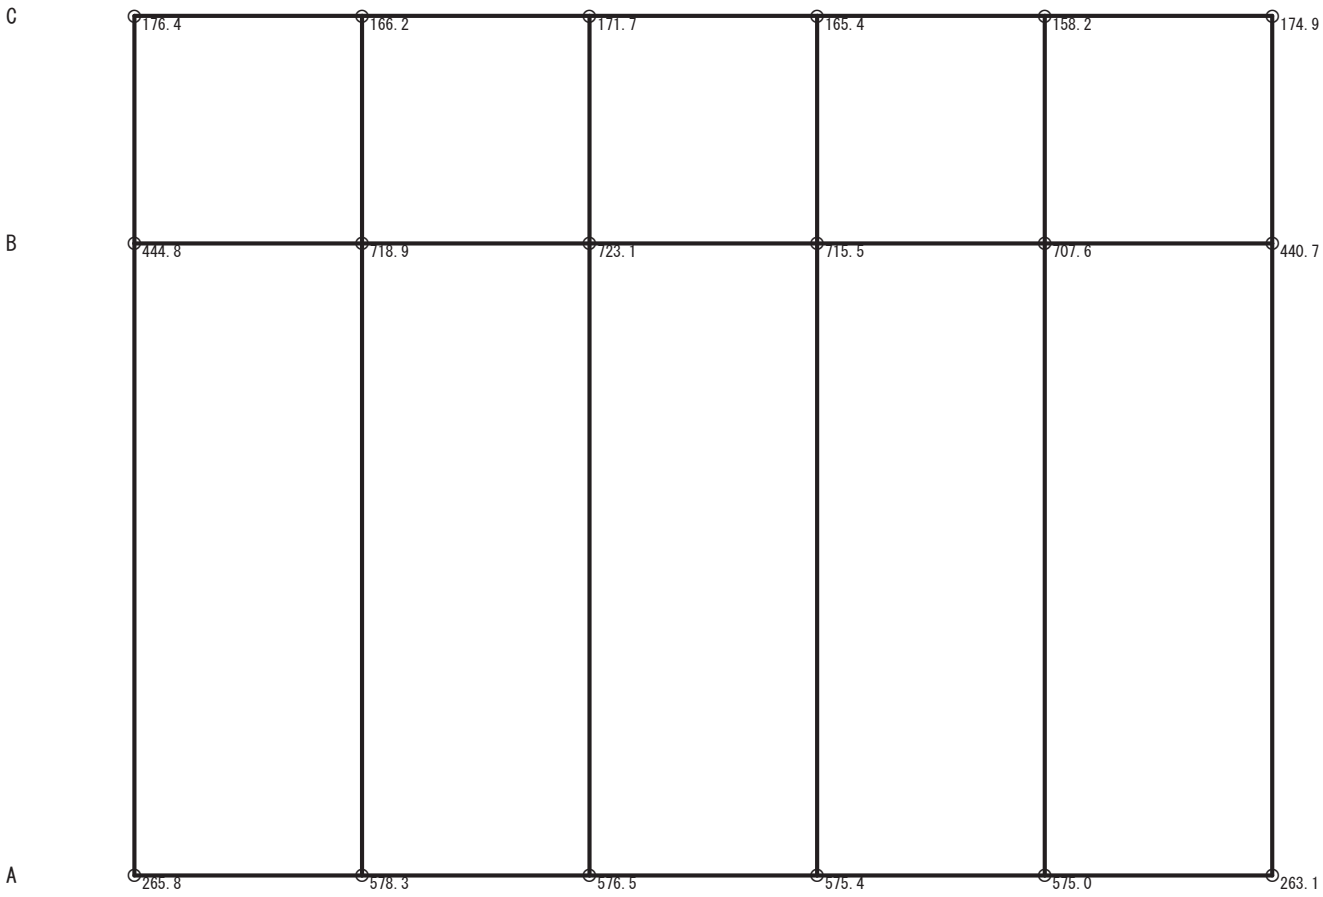


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	878.68	(11.6)	878.68	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1440.81	(19.0)	1440.81	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1456.26	(19.2)	1456.26	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1471.37	(19.4)	1471.37	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1463.43	(19.3)	1463.43	0.00	(100.0)	(0.0)
1	886.97	(11.7)	886.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7597.52	(100.0)	7597.52	0.00	(100.0)	(0.0)

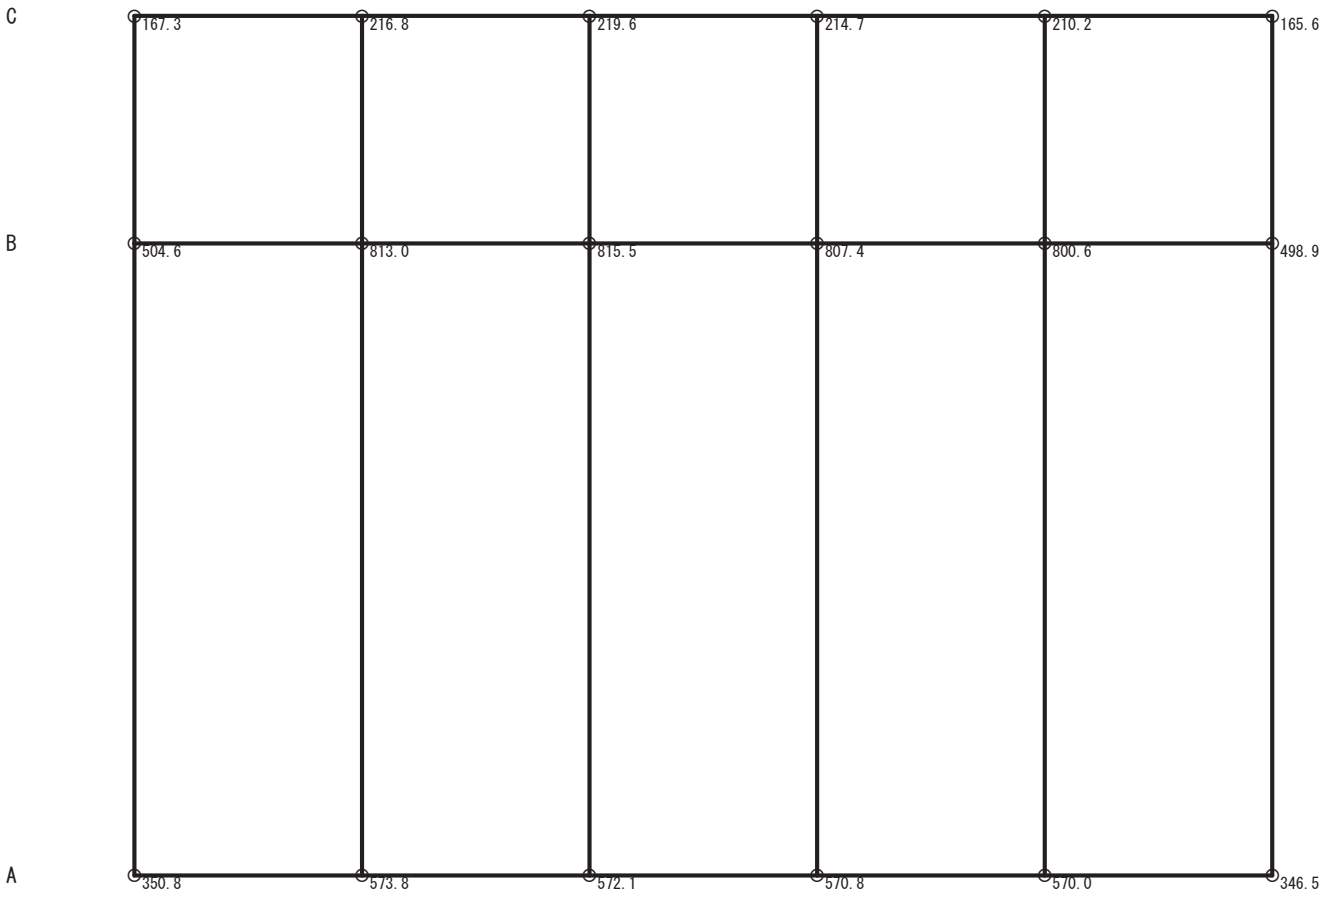


7F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1011.03	(12.0)	1011.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1580.84	(18.8)	1580.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1593.01	(18.9)	1593.01	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1607.21	(19.1)	1607.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1603.58	(19.0)	1603.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1022.77	(12.1)	1022.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8418.44	(100.0)	8418.44	0.00	(100.0)	(0.0)

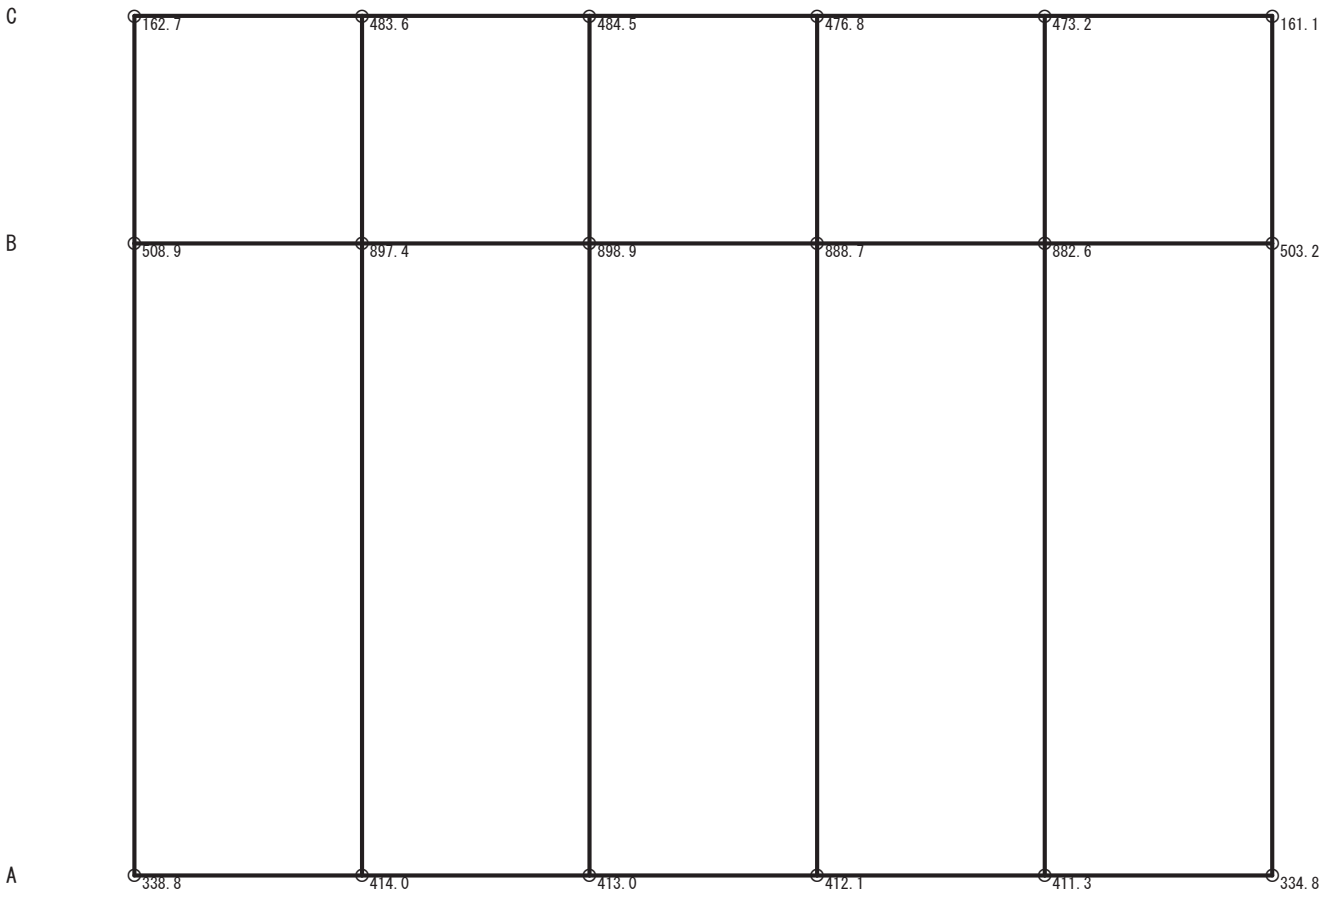


6F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	999.07	(10.9)	999.07	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1767.07	(19.3)	1767.07	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1777.52	(19.4)	1777.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1796.45	(19.6)	1796.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1795.06	(19.6)	1795.06	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1010.43	(11.0)	1010.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9145.59	(100.0)	9145.59	0.00	(100.0)	(0.0)

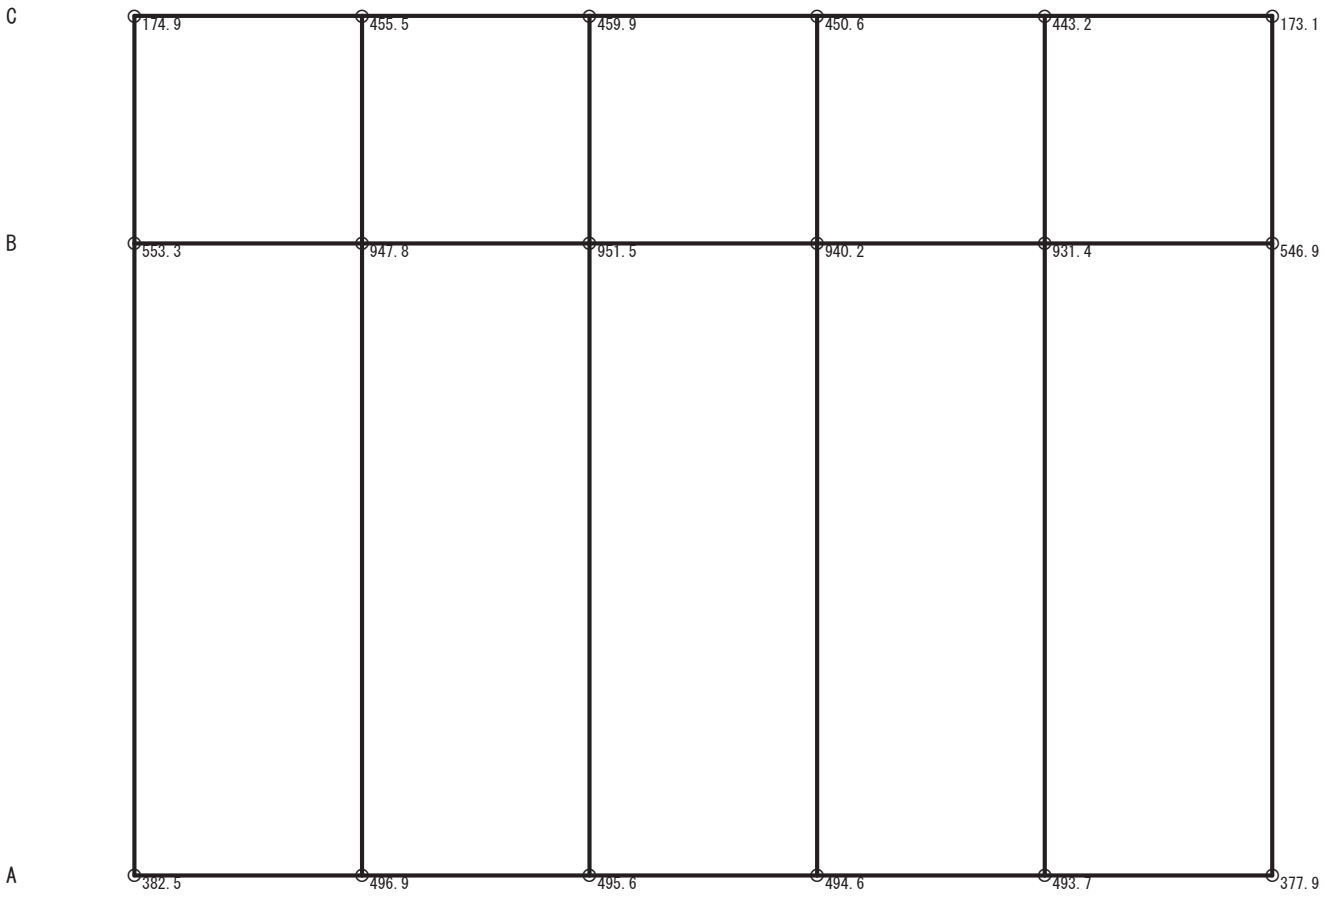


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1097.92	(11.2)	1097.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1868.38	(19.1)	1868.38	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1885.34	(19.3)	1885.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1906.97	(19.5)	1906.97	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1900.26	(19.5)	1900.26	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1110.65	(11.4)	1110.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9769.52	(100.0)	9769.52	0.00	(100.0)	(0.0)

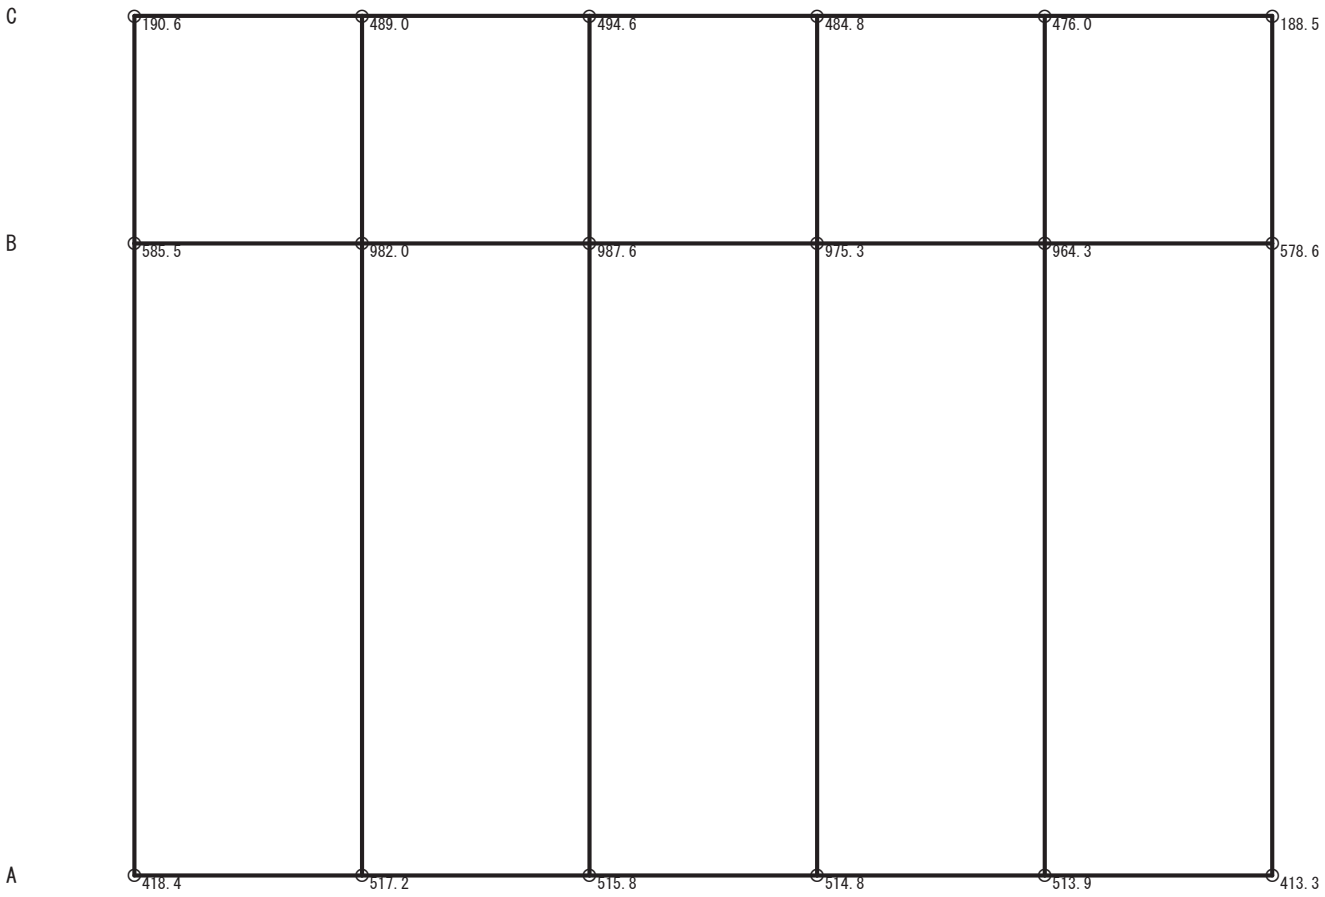


4F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1180.41	(11.5)	1180.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1954.08	(19.0)	1954.08	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1974.85	(19.2)	1974.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1998.00	(19.4)	1998.00	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1988.23	(19.3)	1988.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1194.52	(11.6)	1194.52	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10290.09	(100.0)	10290.09	0.00	(100.0)	(0.0)

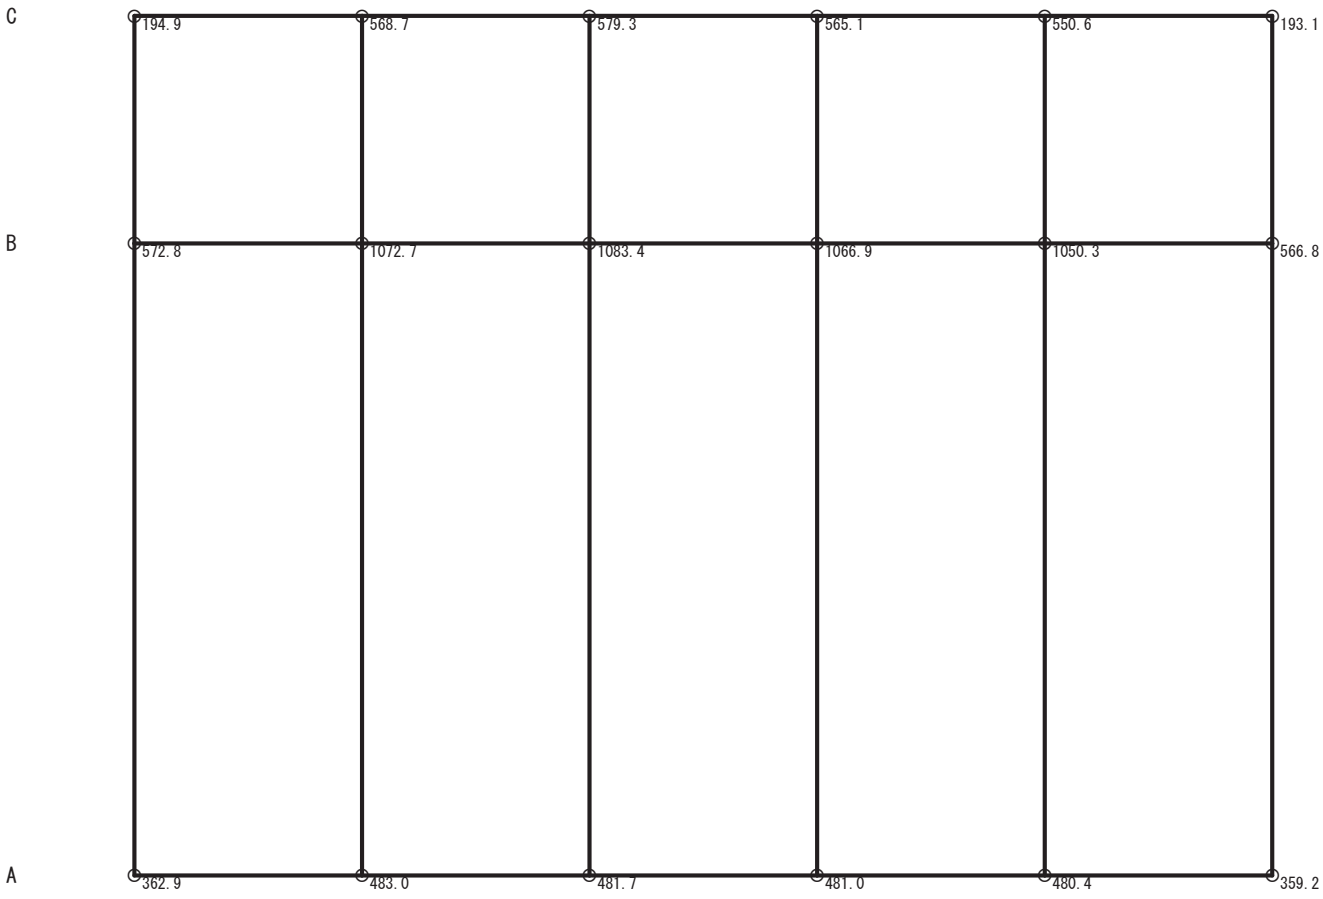


3F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1119.07	(10.4)	1119.07	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2081.33	(19.4)	2081.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2112.94	(19.7)	2112.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2144.41	(20.0)	2144.41	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2124.37	(19.8)	2124.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1130.63	(10.6)	1130.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10712.75	(100.0)	10712.75	0.00	(100.0)	(0.0)

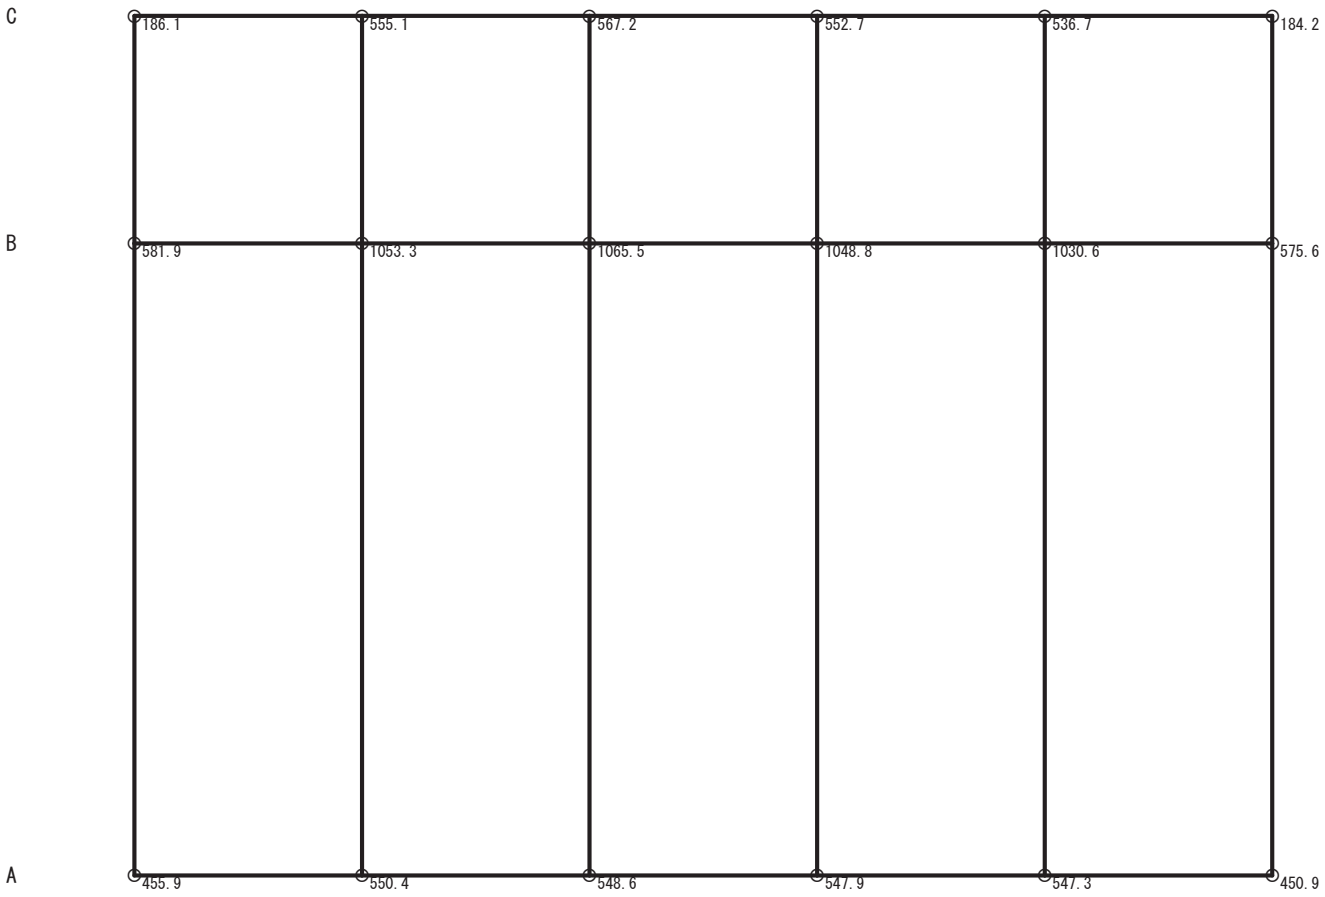

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1210.59	(11.0)	1210.59	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2114.58	(19.2)	2114.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2149.37	(19.5)	2149.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2181.31	(19.8)	2181.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2158.74	(19.6)	2158.74	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1223.81	(11.1)	1223.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11038.40	(100.0)	11038.40	0.00	(100.0)	(0.0)

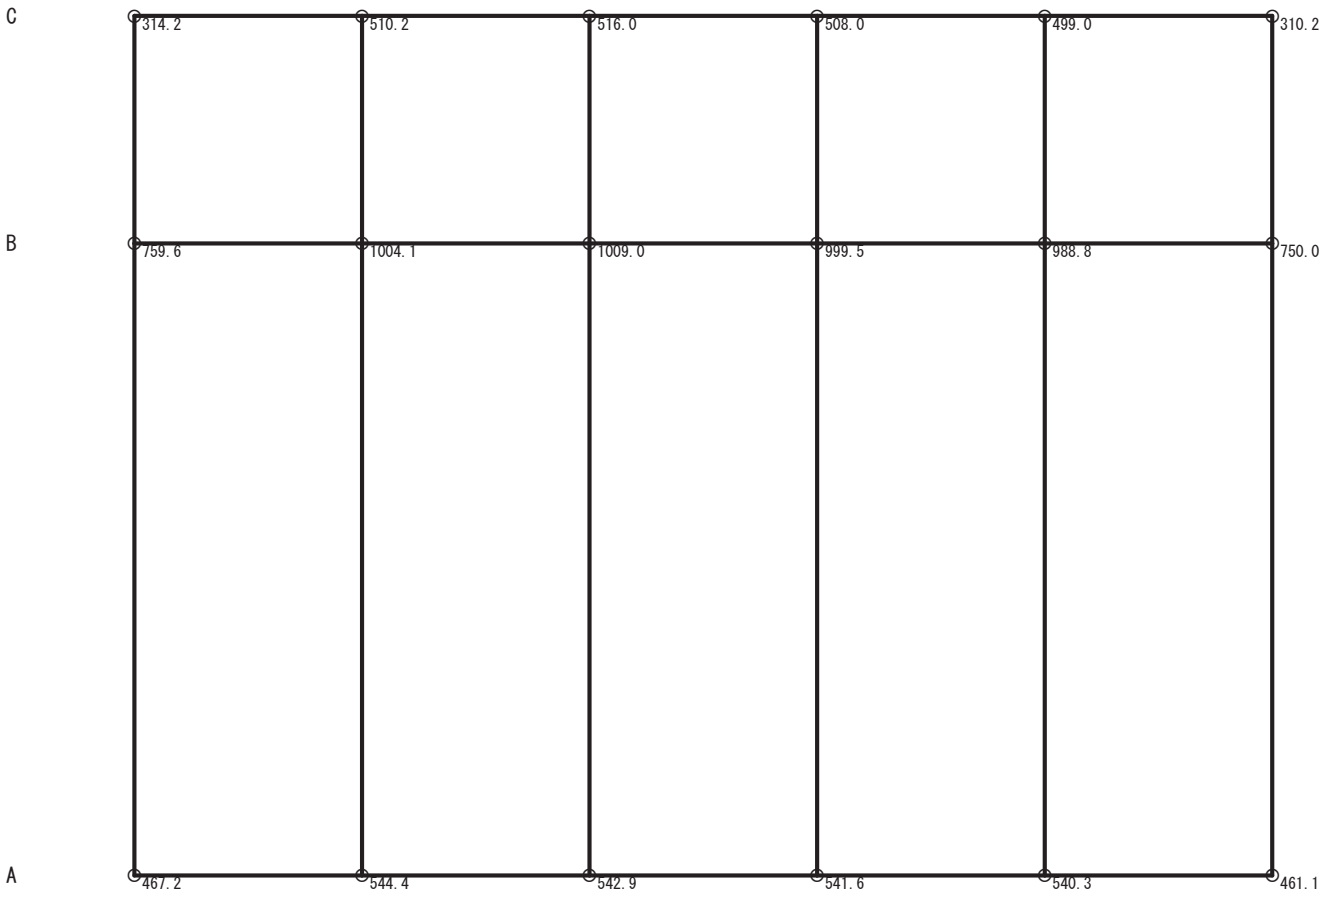

1F 階　〈Y方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1521.32	(13.5)	1521.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2028.11	(18.0)	2028.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2049.02	(18.2)	2049.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2067.87	(18.4)	2067.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2058.74	(18.3)	2058.74	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1541.00	(13.7)	1541.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11266.07	(100.0)	11266.07	0.00	(100.0)	(0.0)


＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)（正加力）

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2976.58	2976.58	(100.0)	0.00	(0.0)	2976.58	0.00	2976.58
11F	4392.13	4392.13	(100.0)	0.00	(0.0)	4392.13	0.00	4392.13
10F	5594.86	5594.86	(100.0)	0.00	(0.0)	5594.86	0.00	5594.86
9F	6659.98	6659.98	(100.0)	0.00	(0.0)	6659.98	0.00	6659.98
8F	7597.52	7597.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7597.52	0.00	7597.52
7F	8418.44	8418.44	(100.0)	0.00	(0.0)	8418.44	0.00	8418.44
6F	9145.59	9145.59	(100.0)	0.00	(0.0)	9145.59	0.00	9145.59
5F	9769.52	9769.52	(100.0)	0.00	(0.0)	9769.52	0.00	9769.52
4F	10290.09	10290.09	(100.0)	0.00	(0.0)	10290.09	0.00	10290.09
3F	10712.75	10712.75	(100.0)	0.00	(0.0)	10712.75	0.00	10712.75
2F	11038.40	11038.40	(100.0)	0.00	(0.0)	11038.40	0.00	11038.40
1F	11266.07	11266.07	(100.0)	0.00	(0.0)	11266.07	0.00	11266.07

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


＊ 層間変形角のまとめ　〈Ｙ方向〉（正加力）

階名	Ｘ軸名	Ｙ軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	0.8842	400.0	1/452
11F	A	1	1.2452	400.0	1/321
10F	A	1	1.4703	400.0	1/272
9F	A	1	1.5639	400.0	1/255
8F	A	1	1.7060	400.0	1/234
7F	A	1	1.6857	400.0	1/237
6F	A	1	1.3899	400.0	1/287
5F	A	1	1.4128	400.0	1/283
4F	A	1	1.4273	400.0	1/280
3F	A	1	1.3071	400.0	1/306
2F	A	1	1.1953	400.0	1/334
1F	A	1	0.7356	400.0	1/543

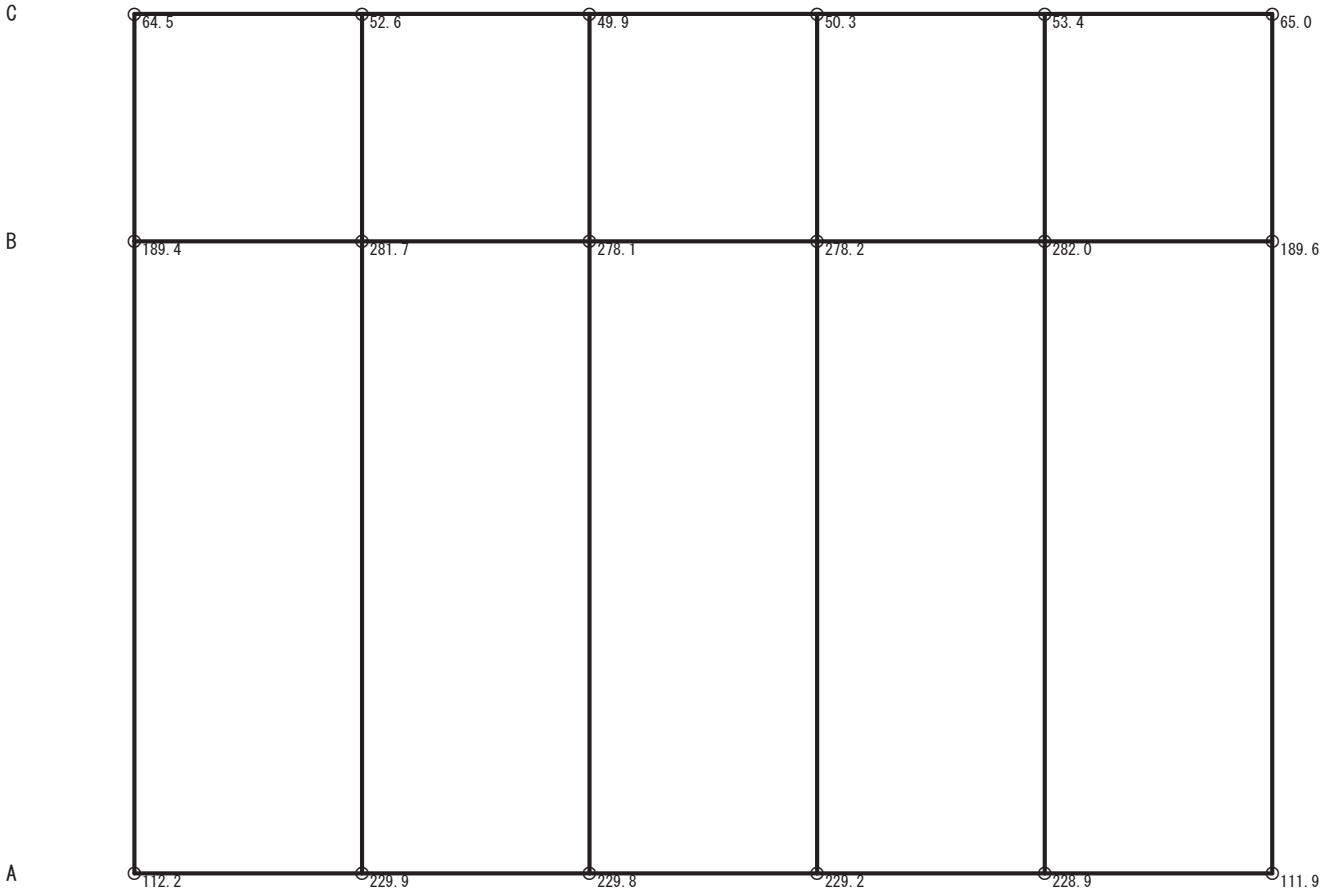


12F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	366.48	(12.3)	366.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	564.32	(19.0)	564.32	0.00	(100.0)	(0.0)
4	557.64	(18.7)	557.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	557.80	(18.7)	557.80	0.00	(100.0)	(0.0)
2	564.17	(19.0)	564.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	366.18	(12.3)	366.18	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2976.58	(100.0)	2976.58	0.00	(100.0)	(0.0)

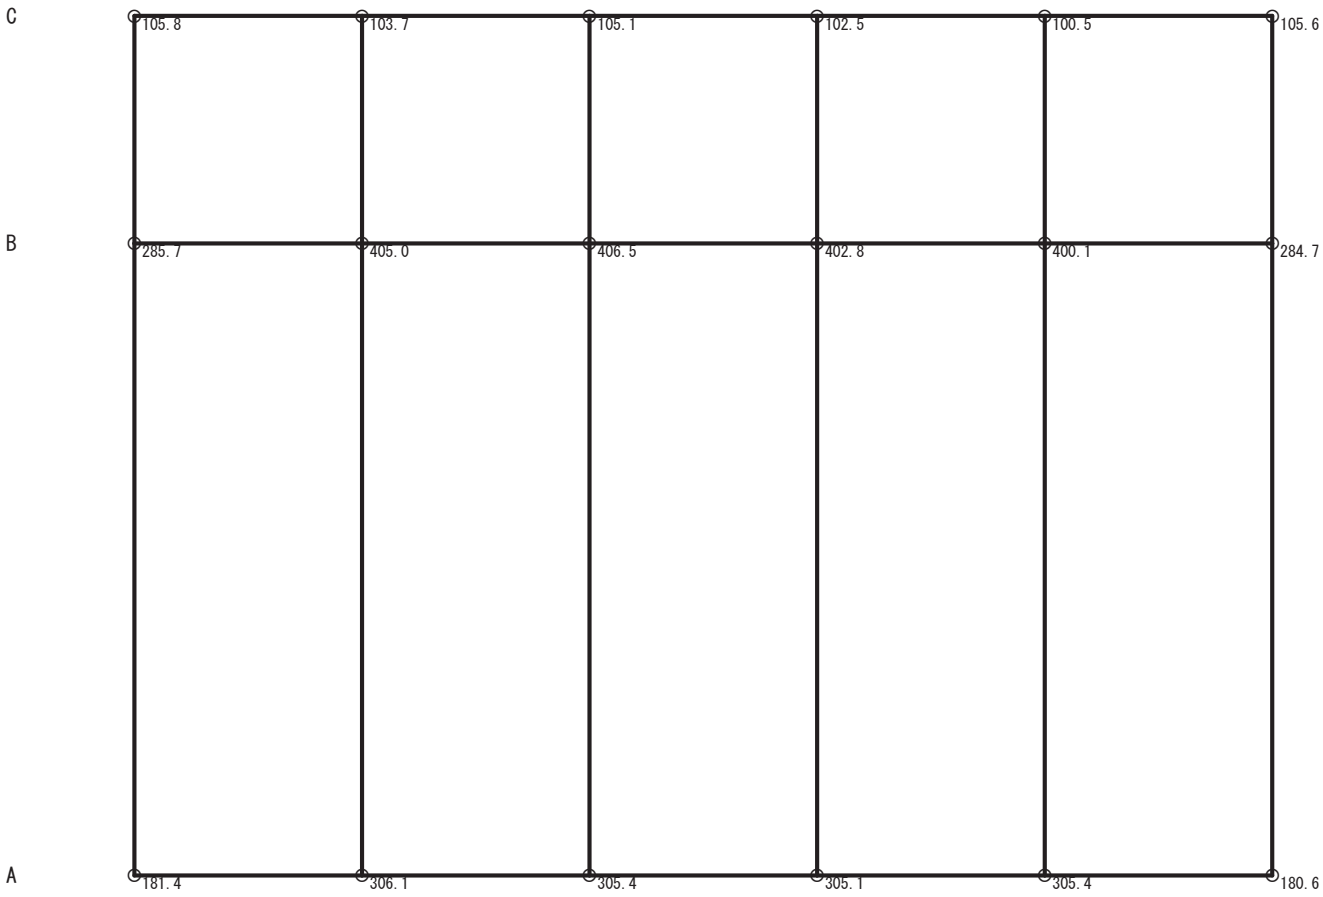


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	570.98	(13.0)	570.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	805.99	(18.4)	805.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	810.39	(18.5)	810.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	816.98	(18.6)	816.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	814.85	(18.6)	814.85	0.00	(100.0)	(0.0)
1	572.94	(13.0)	572.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4392.13	(100.0)	4392.13	0.00	(100.0)	(0.0)

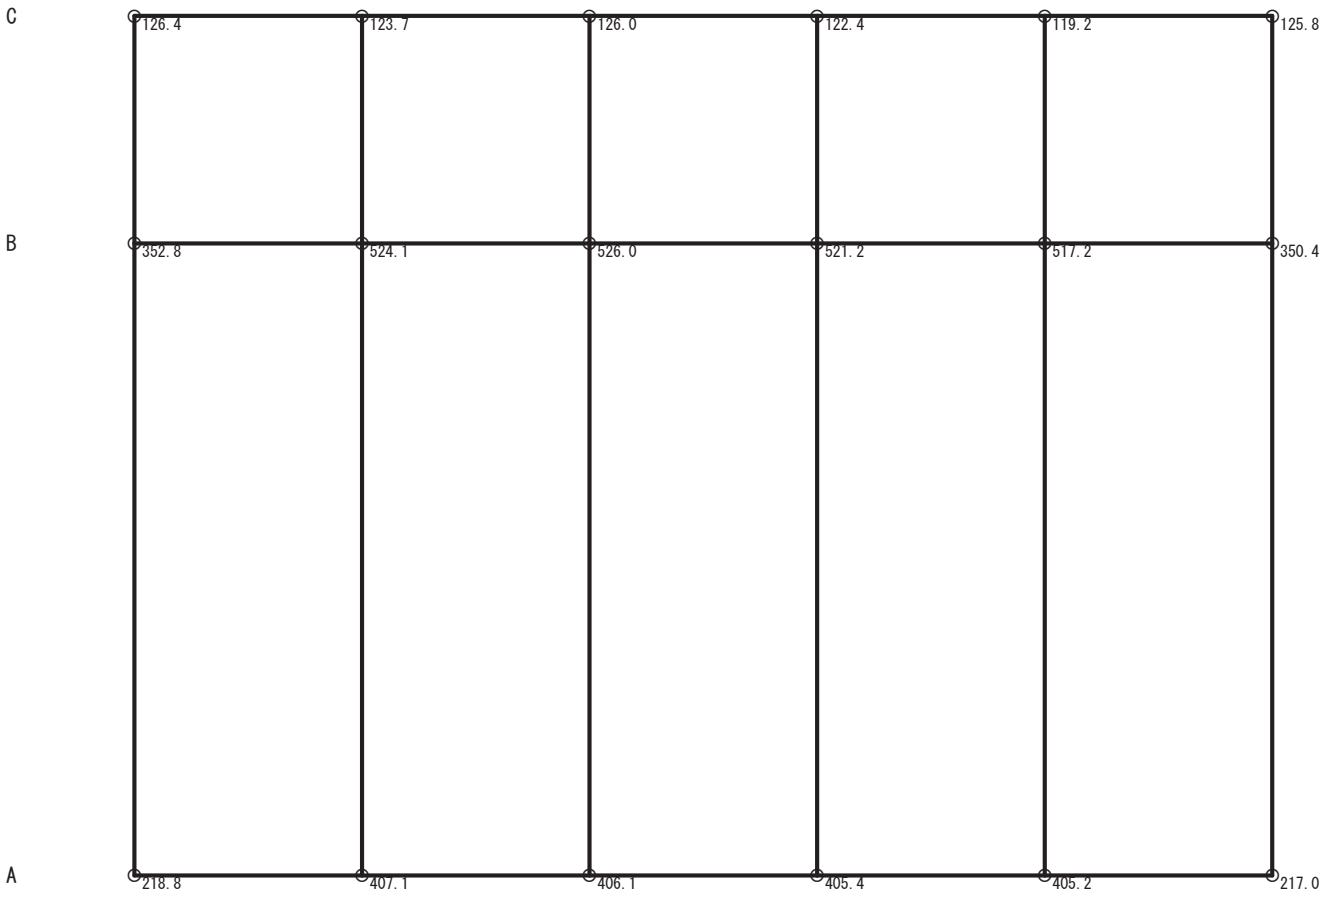


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	693.17	(12.4)	693.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1041.70	(18.6)	1041.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1048.98	(18.7)	1048.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1058.10	(18.9)	1058.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1054.93	(18.9)	1054.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	698.00	(12.5)	698.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5594.86	(100.0)	5594.86	0.00	(100.0)	(0.0)

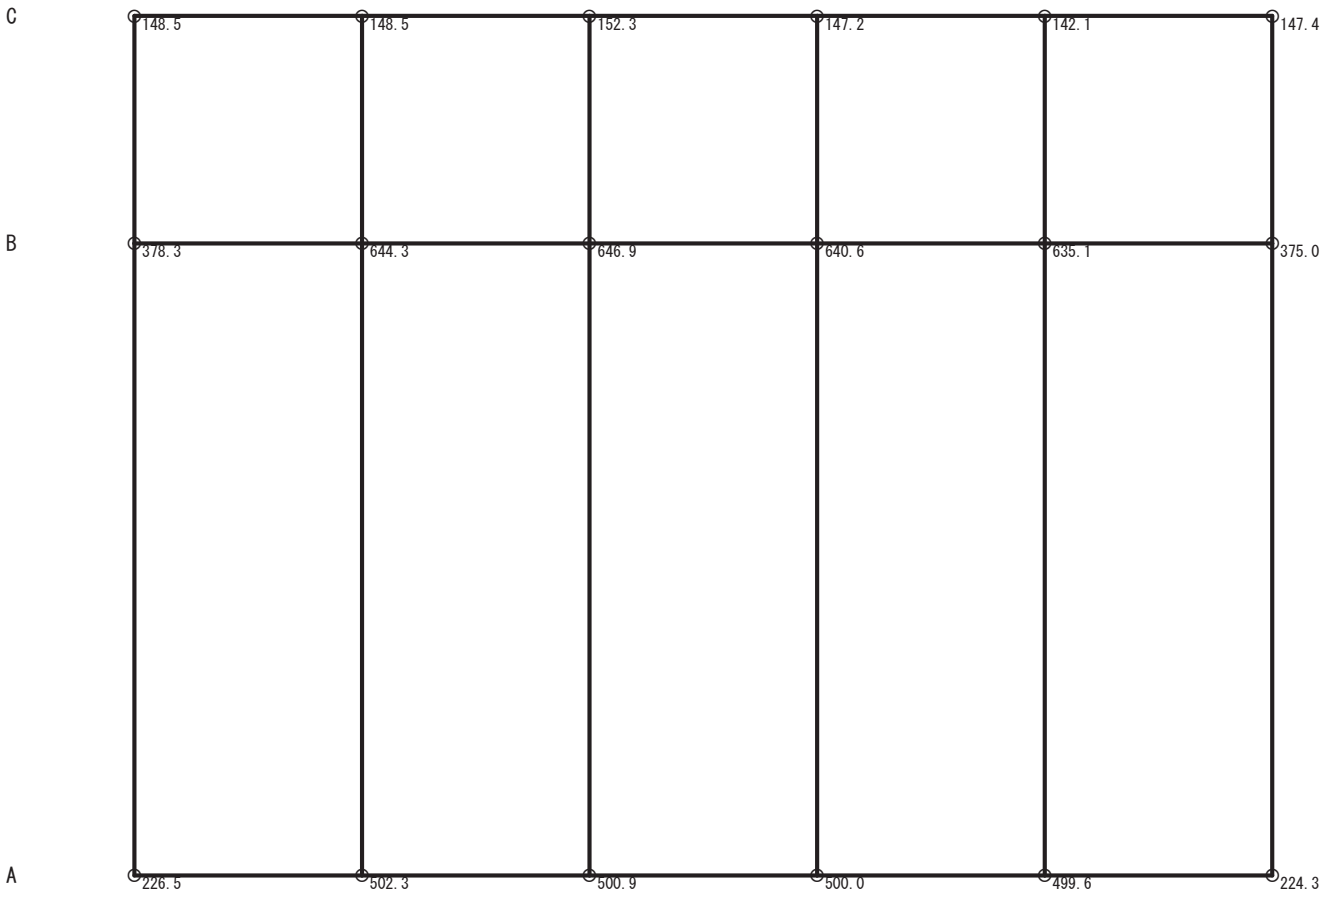


9F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	746.76	(11.2)	746.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1276.85	(19.2)	1276.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1287.79	(19.3)	1287.79	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1300.12	(19.5)	1300.12	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1295.17	(19.4)	1295.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	753.29	(11.3)	753.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6659.98	(100.0)	6659.98	0.00	(100.0)	(0.0)

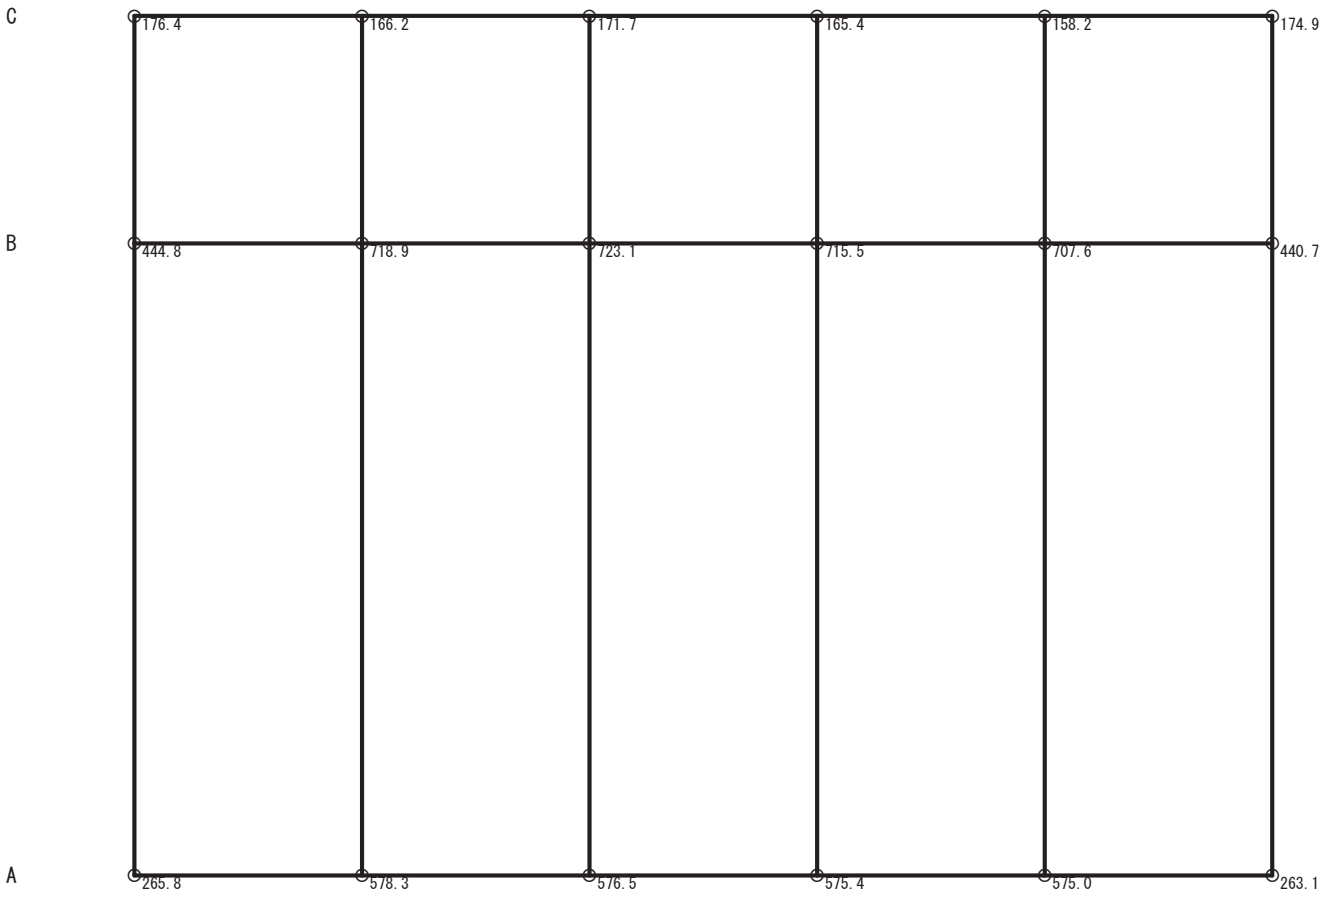


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	878.68	(11.6)	878.68	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1440.81	(19.0)	1440.81	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1456.26	(19.2)	1456.26	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1471.37	(19.4)	1471.37	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1463.43	(19.3)	1463.43	0.00	(100.0)	(0.0)
1	886.97	(11.7)	886.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7597.52	(100.0)	7597.52	0.00	(100.0)	(0.0)

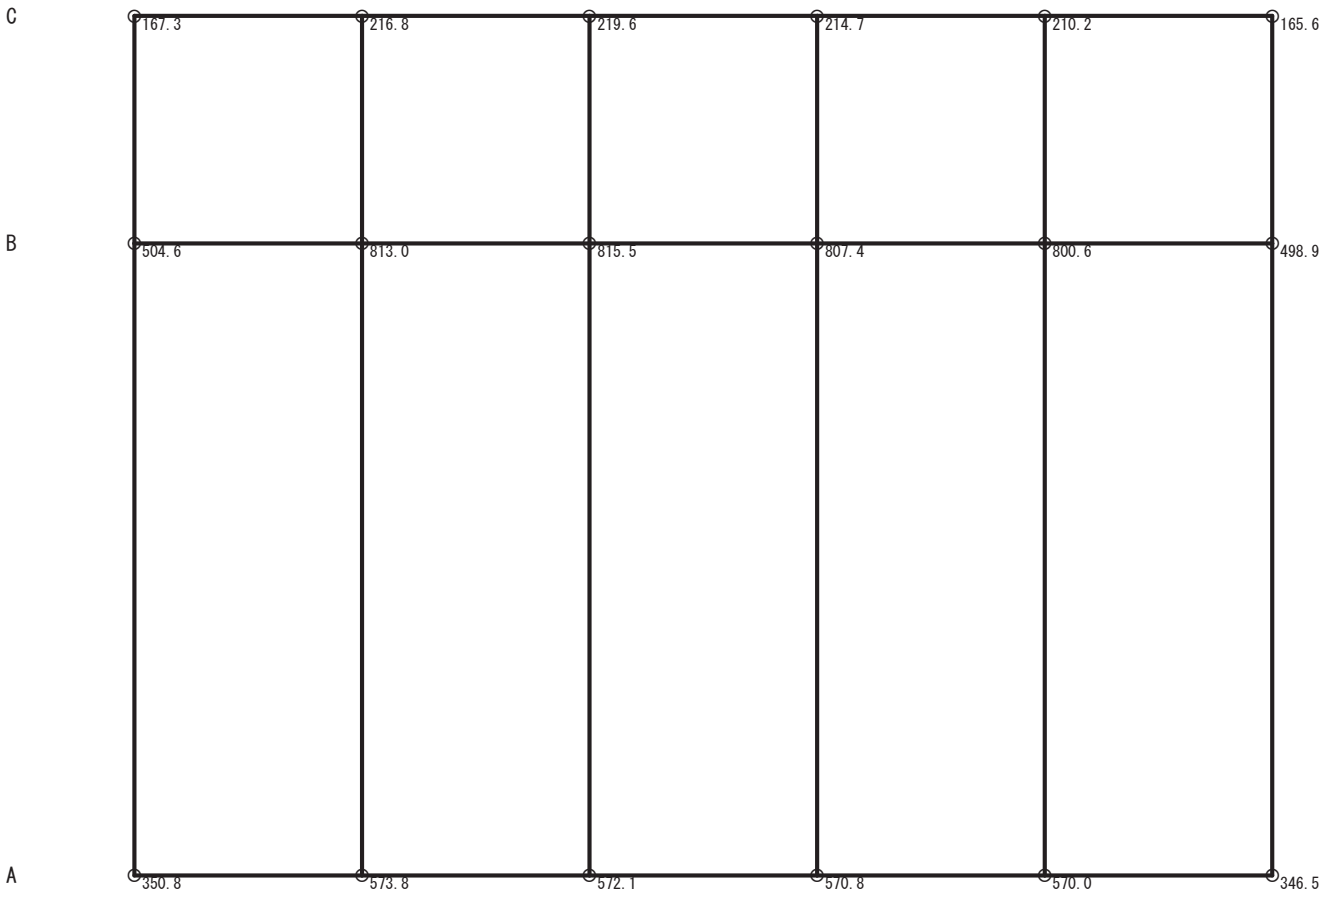


7F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1011.03	(12.0)	1011.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1580.84	(18.8)	1580.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1593.01	(18.9)	1593.01	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1607.21	(19.1)	1607.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1603.58	(19.0)	1603.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1022.77	(12.1)	1022.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8418.44	(100.0)	8418.44	0.00	(100.0)	(0.0)

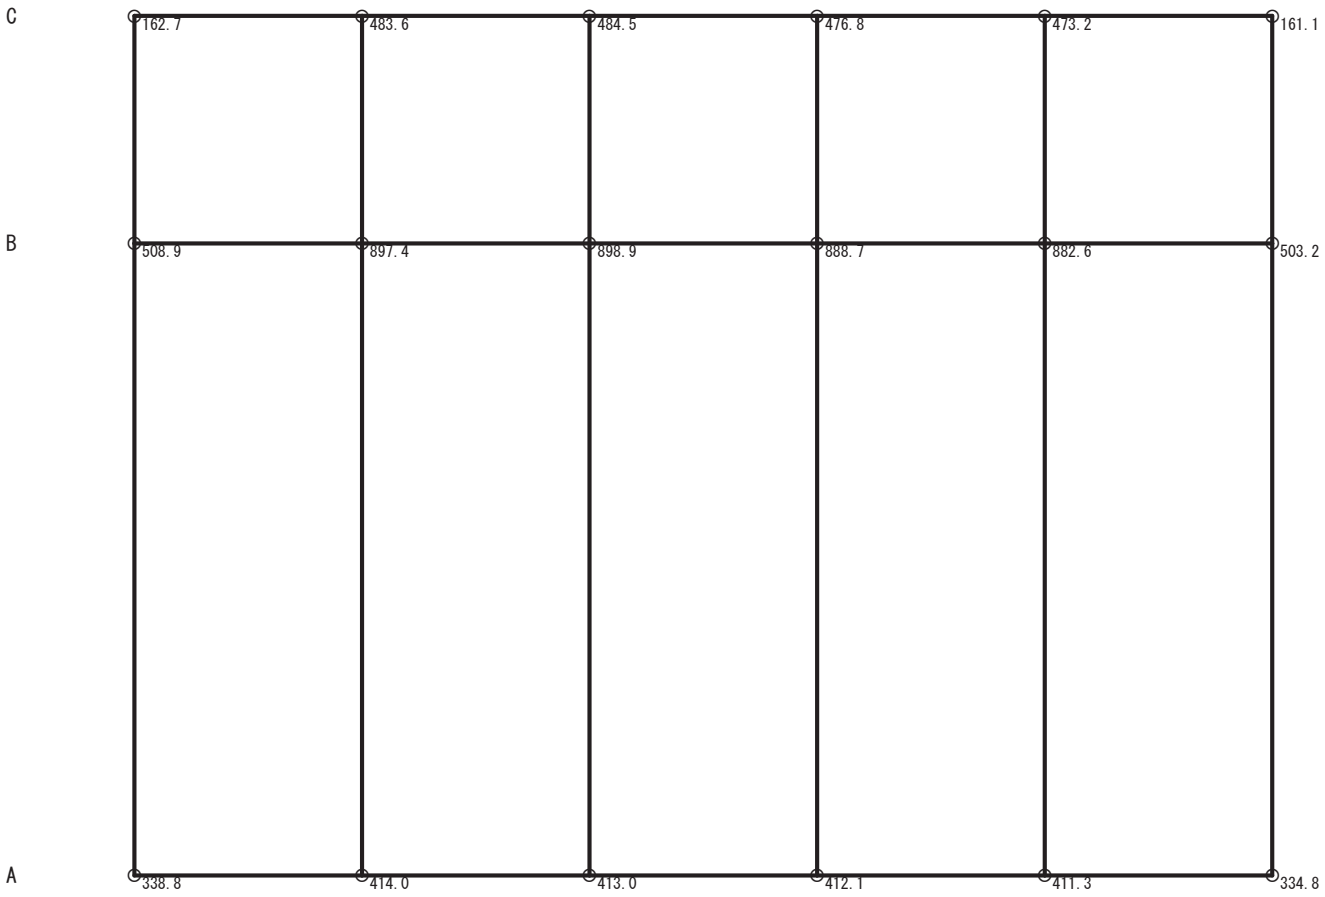


6F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	999.07	(10.9)	999.07	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1767.07	(19.3)	1767.07	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1777.52	(19.4)	1777.52	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1796.45	(19.6)	1796.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1795.06	(19.6)	1795.06	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1010.43	(11.0)	1010.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9145.59	(100.0)	9145.59	0.00	(100.0)	(0.0)

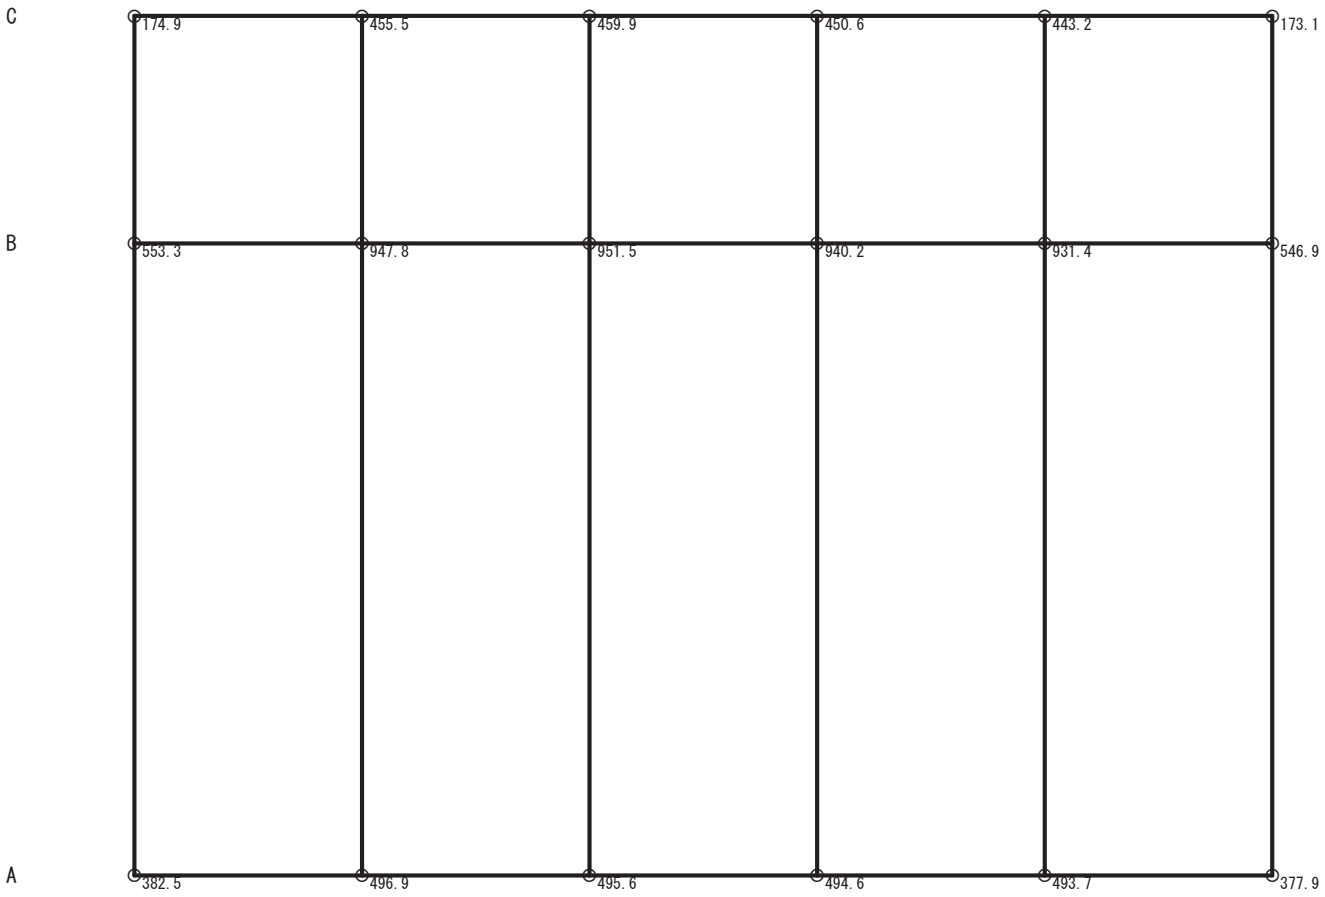


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1097.92	(11.2)	1097.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1868.38	(19.1)	1868.38	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1885.34	(19.3)	1885.34	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1906.97	(19.5)	1906.97	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1900.26	(19.5)	1900.26	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1110.65	(11.4)	1110.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9769.52	(100.0)	9769.52	0.00	(100.0)	(0.0)

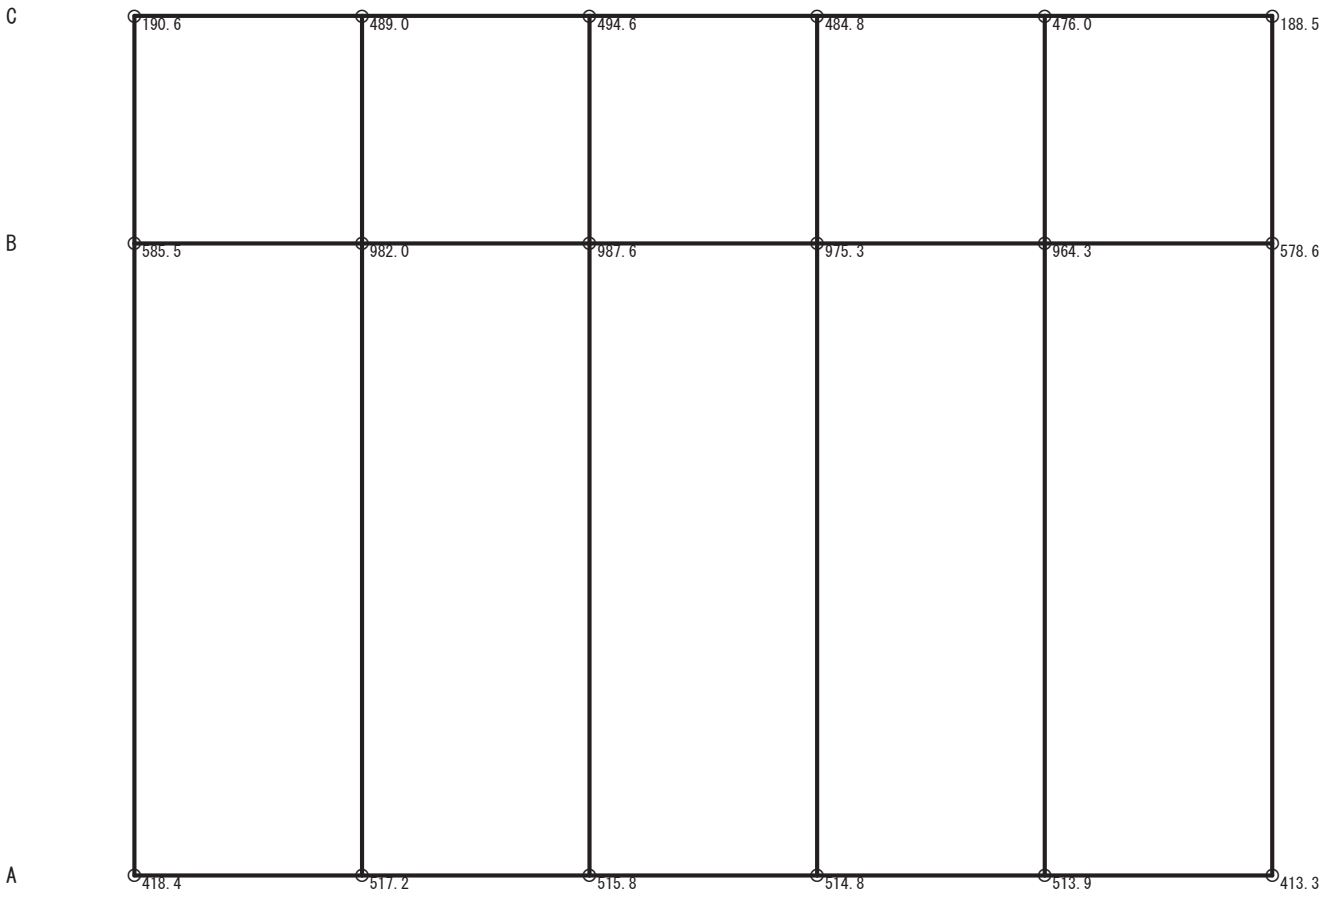


4F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1180.41	(11.5)	1180.41	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1954.08	(19.0)	1954.08	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1974.85	(19.2)	1974.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1998.00	(19.4)	1998.00	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1988.23	(19.3)	1988.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1194.52	(11.6)	1194.52	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10290.09	(100.0)	10290.09	0.00	(100.0)	(0.0)

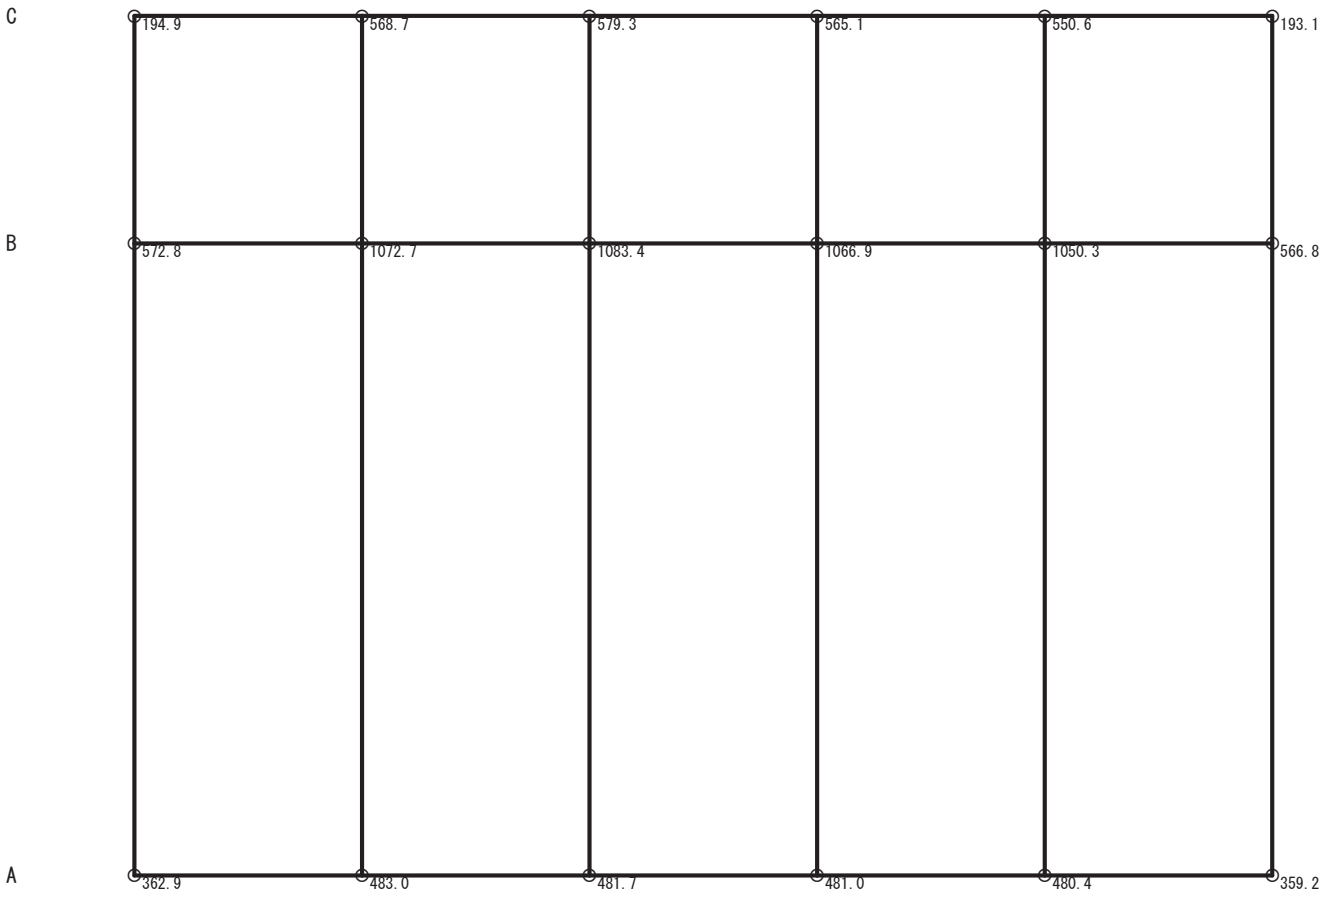


3F 階　〈Y方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1119.07	(10.4)	1119.07	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2081.33	(19.4)	2081.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2112.94	(19.7)	2112.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2144.41	(20.0)	2144.41	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2124.37	(19.8)	2124.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1130.63	(10.6)	1130.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10712.75	(100.0)	10712.75	0.00	(100.0)	(0.0)

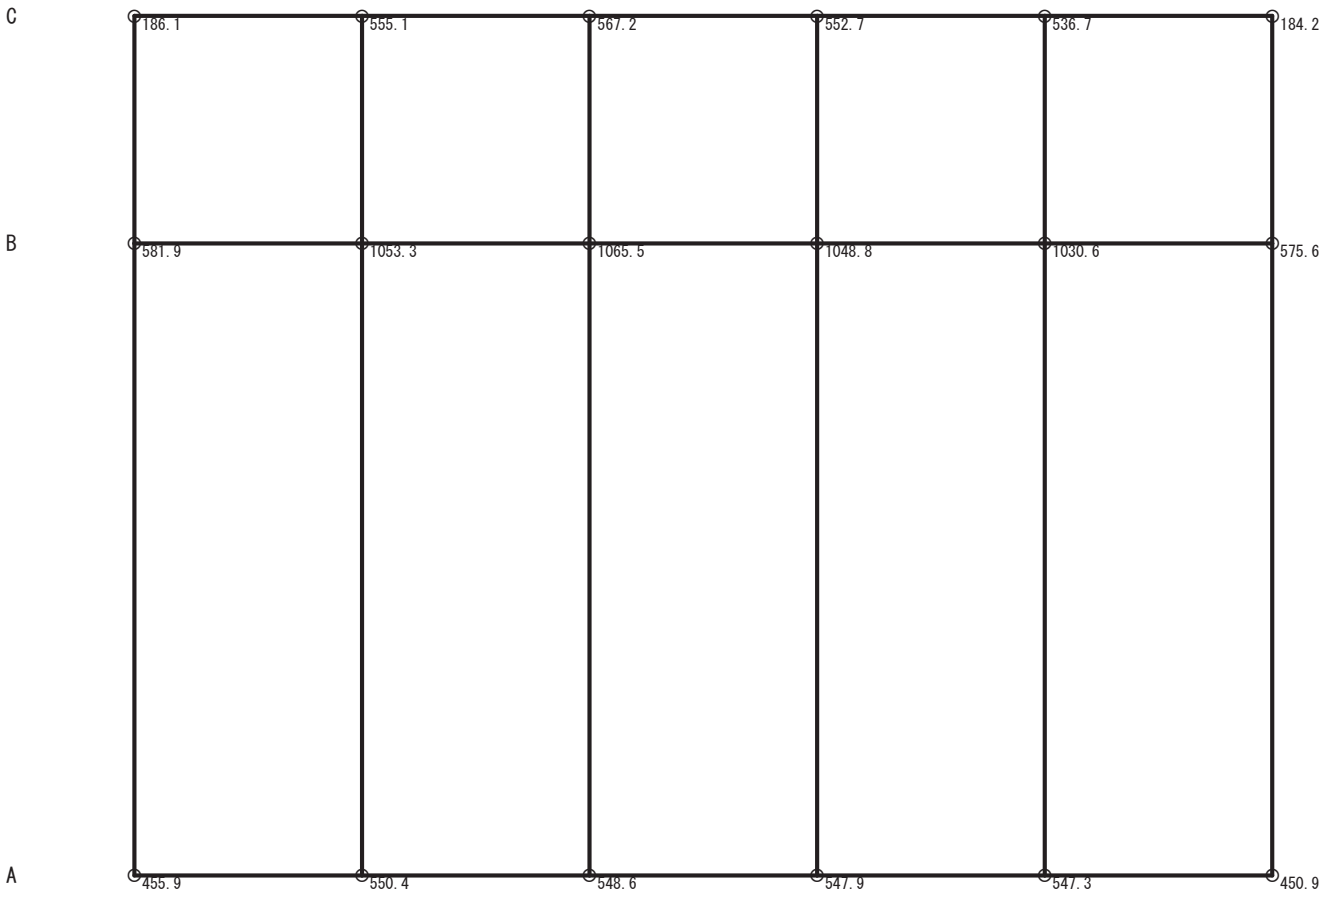

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1210.59	(11.0)	1210.59	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2114.58	(19.2)	2114.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2149.37	(19.5)	2149.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2181.31	(19.8)	2181.31	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2158.74	(19.6)	2158.74	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1223.81	(11.1)	1223.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11038.40	(100.0)	11038.40	0.00	(100.0)	(0.0)

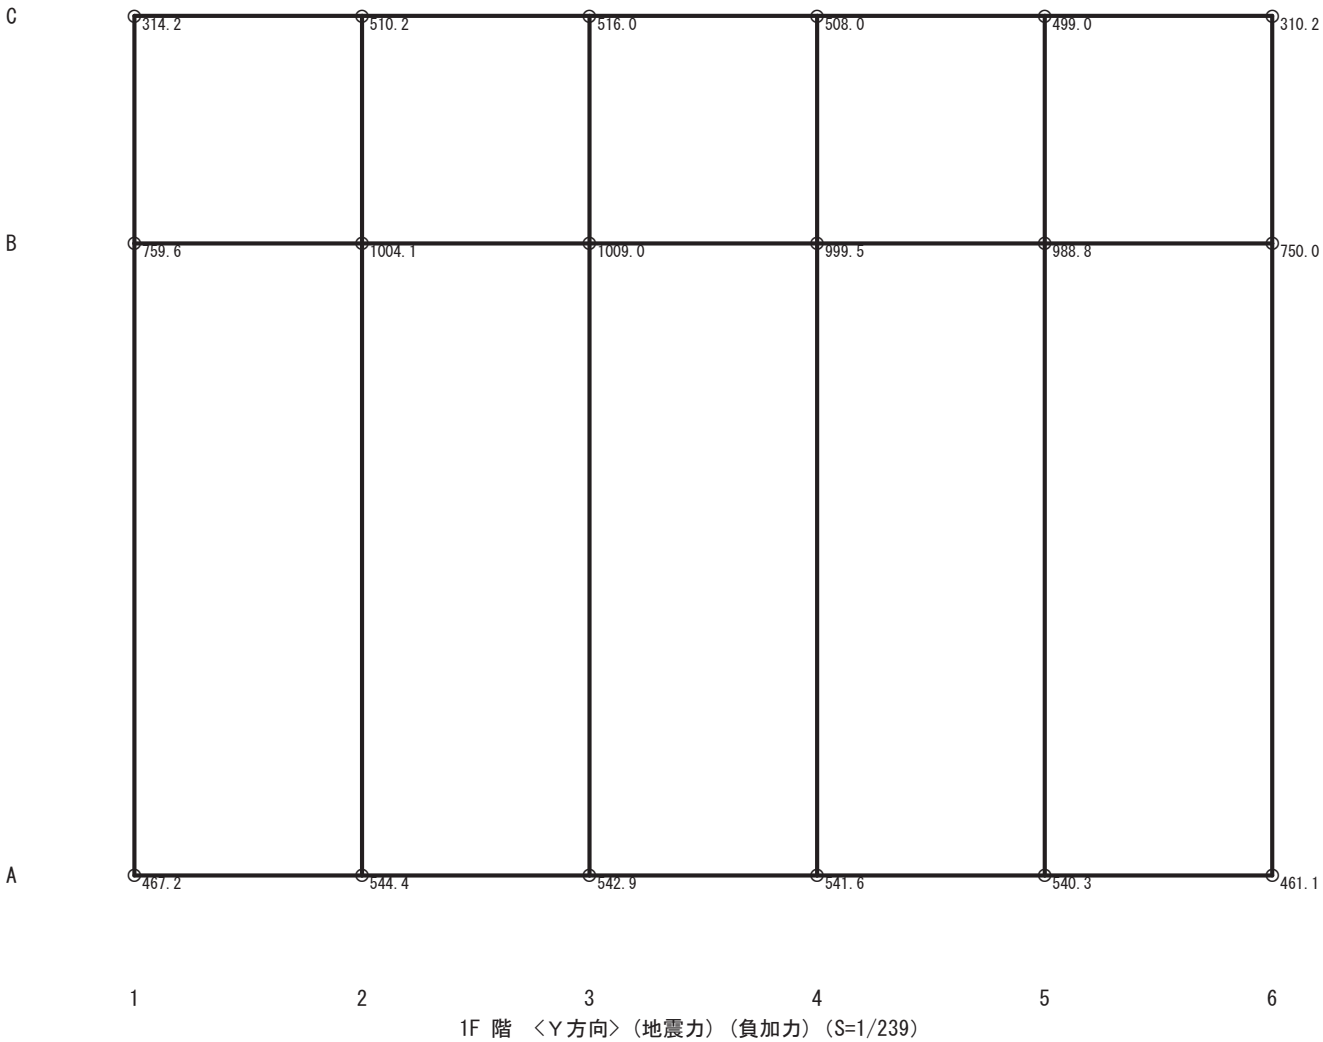

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1521.32	(13.5)	1521.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2028.11	(18.0)	2028.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2049.02	(18.2)	2049.02	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2067.87	(18.4)	2067.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2058.74	(18.3)	2058.74	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1541.00	(13.7)	1541.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	11266.07	(100.0)	11266.07	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2976.58	2976.58	(100.0)	0.00	(0.0)	2976.58	0.00	2976.58
11F	4392.13	4392.13	(100.0)	0.00	(0.0)	4392.13	0.00	4392.13
10F	5594.86	5594.86	(100.0)	0.00	(0.0)	5594.86	0.00	5594.86
9F	6659.98	6659.98	(100.0)	0.00	(0.0)	6659.98	0.00	6659.98
8F	7597.52	7597.52	(100.0)	0.00	(0.0)	7597.52	0.00	7597.52
7F	8418.44	8418.44	(100.0)	0.00	(0.0)	8418.44	0.00	8418.44
6F	9145.59	9145.59	(100.0)	0.00	(0.0)	9145.59	0.00	9145.59
5F	9769.52	9769.52	(100.0)	0.00	(0.0)	9769.52	0.00	9769.52
4F	10290.09	10290.09	(100.0)	0.00	(0.0)	10290.09	0.00	10290.09
3F	10712.75	10712.75	(100.0)	0.00	(0.0)	10712.75	0.00	10712.75
2F	11038.40	11038.40	(100.0)	0.00	(0.0)	11038.40	0.00	11038.40
1F	11266.07	11266.07	(100.0)	0.00	(0.0)	11266.07	0.00	11266.07

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


＊ 層間変形角のまとめ 〈Y方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	0.8842	400.0	1/452
11F	A	1	1.2452	400.0	1/321
10F	A	1	1.4703	400.0	1/272
9F	A	1	1.5639	400.0	1/255
8F	A	1	1.7060	400.0	1/234
7F	A	1	1.6857	400.0	1/237
6F	A	1	1.3899	400.0	1/287
5F	A	1	1.4128	400.0	1/283
4F	A	1	1.4273	400.0	1/280
3F	A	1	1.3071	400.0	1/306
2F	A	1	1.1953	400.0	1/334
1F	A	1	0.7356	400.0	1/543


A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

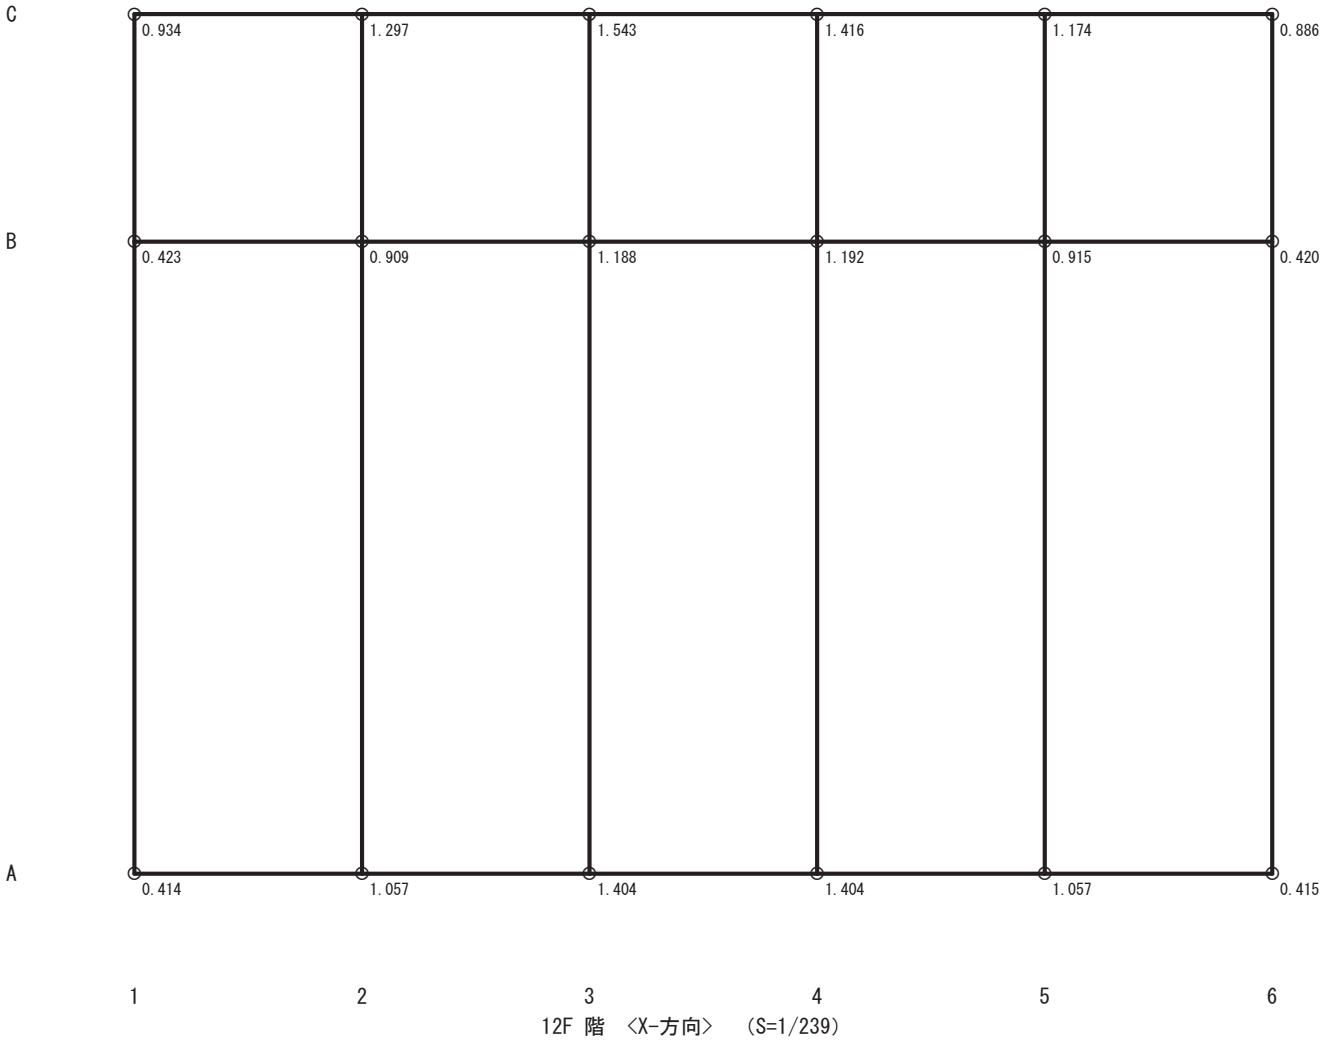


12F 階 〈X-方向〉 (S=1/239)

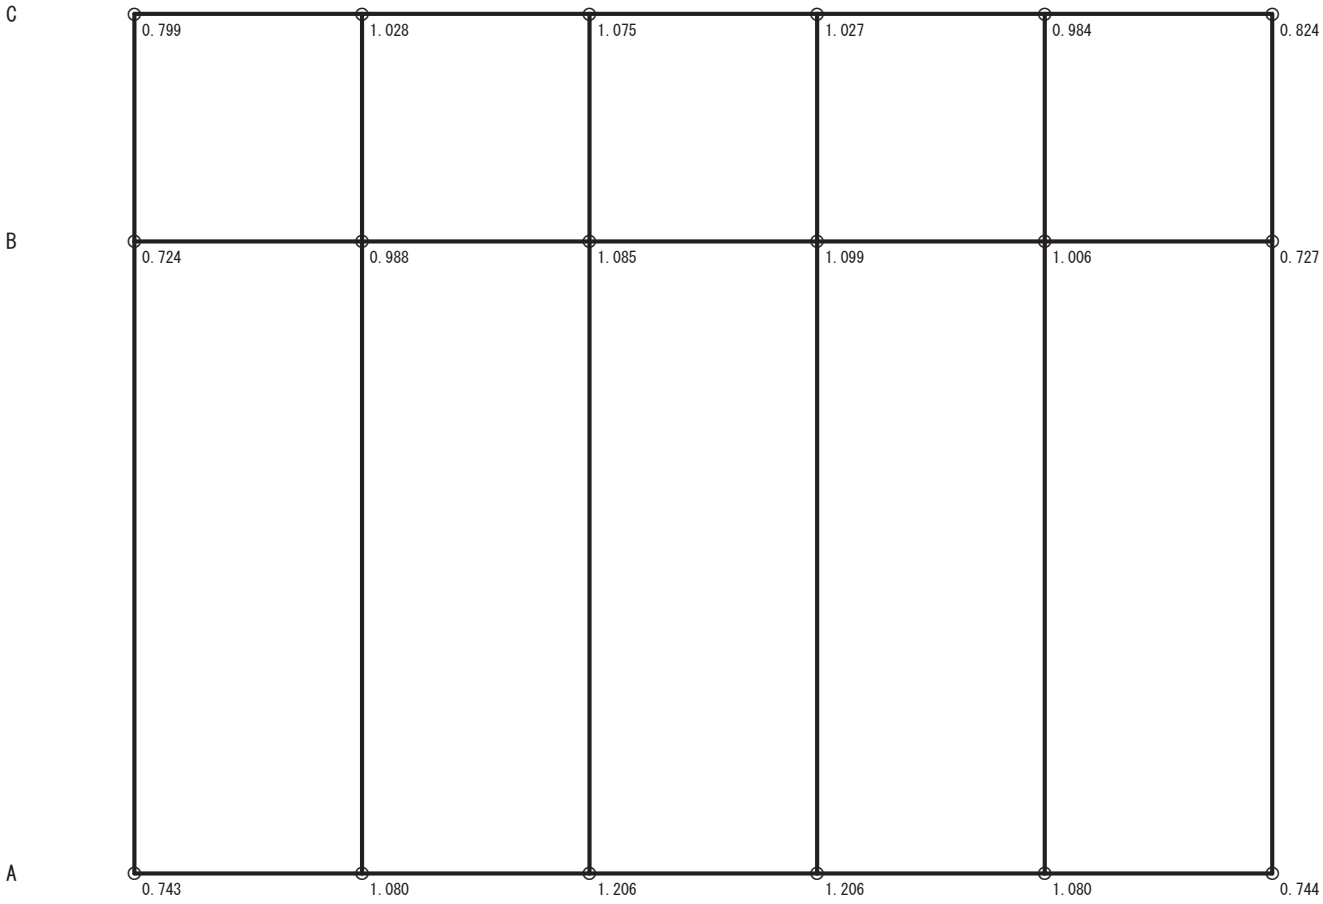


11F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

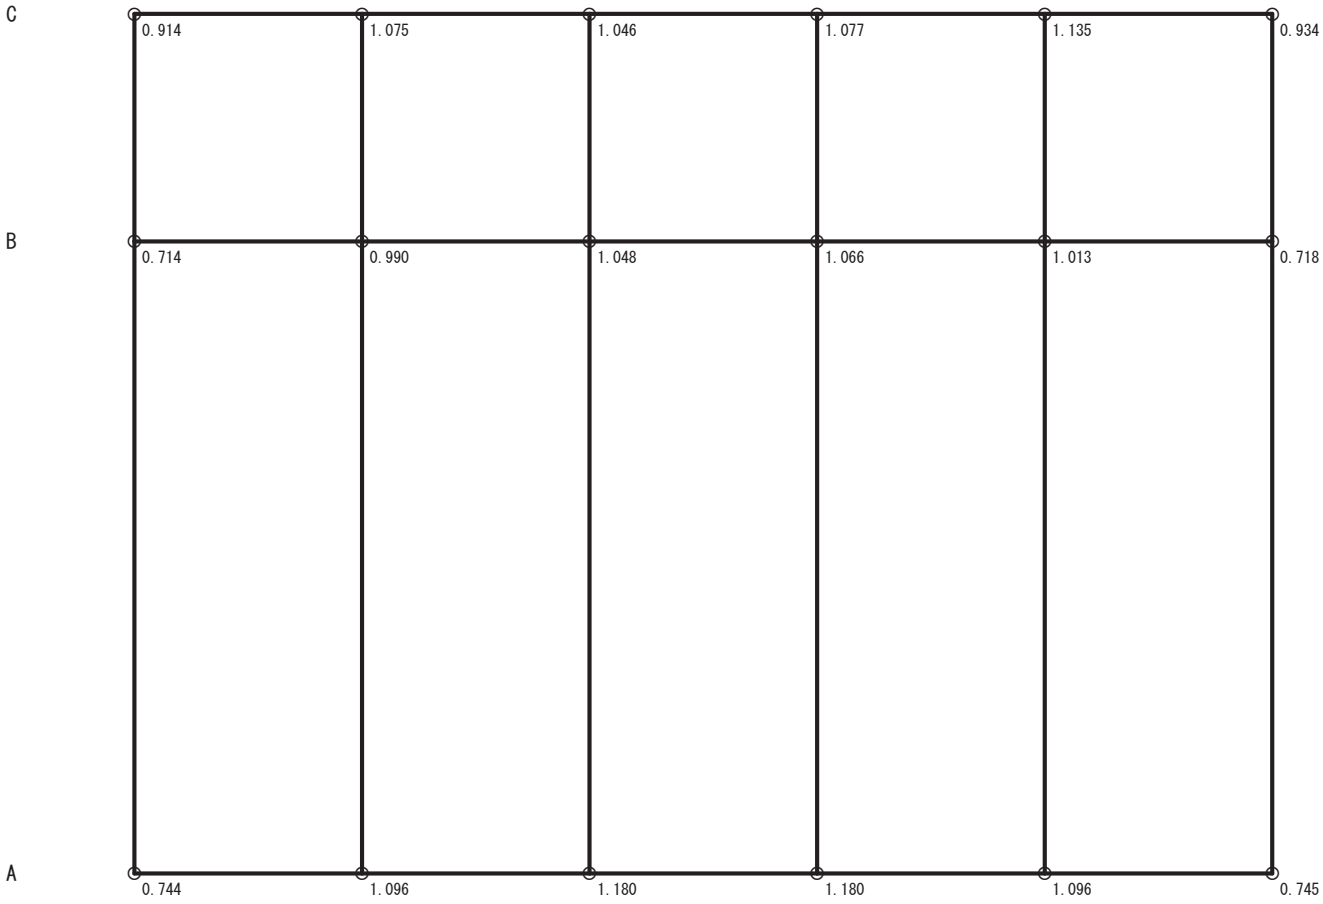


10F 階 〈X-方向〉　(S=1/239)

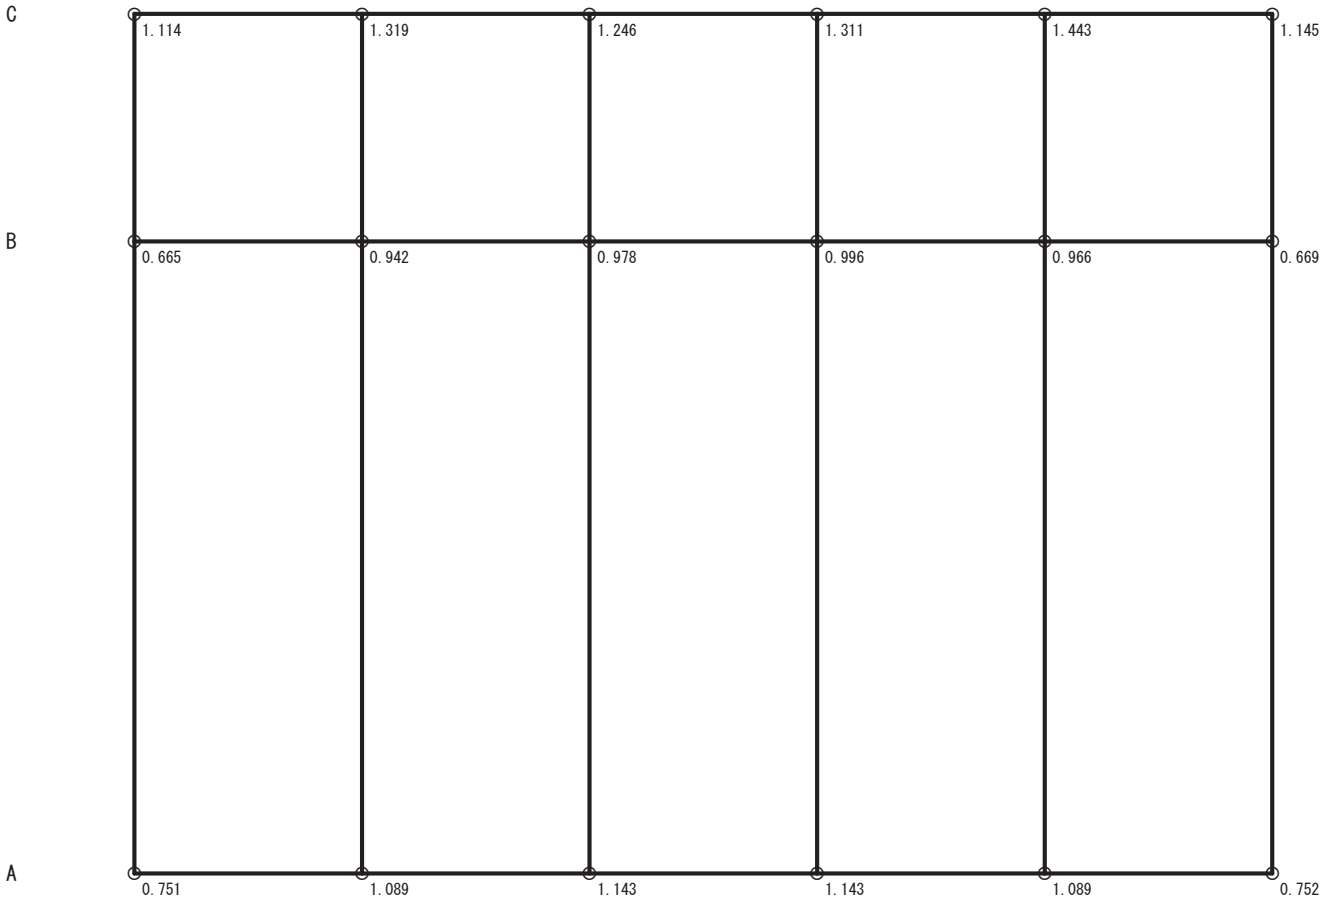


9F 階　<X-方向>　(S=1/239)

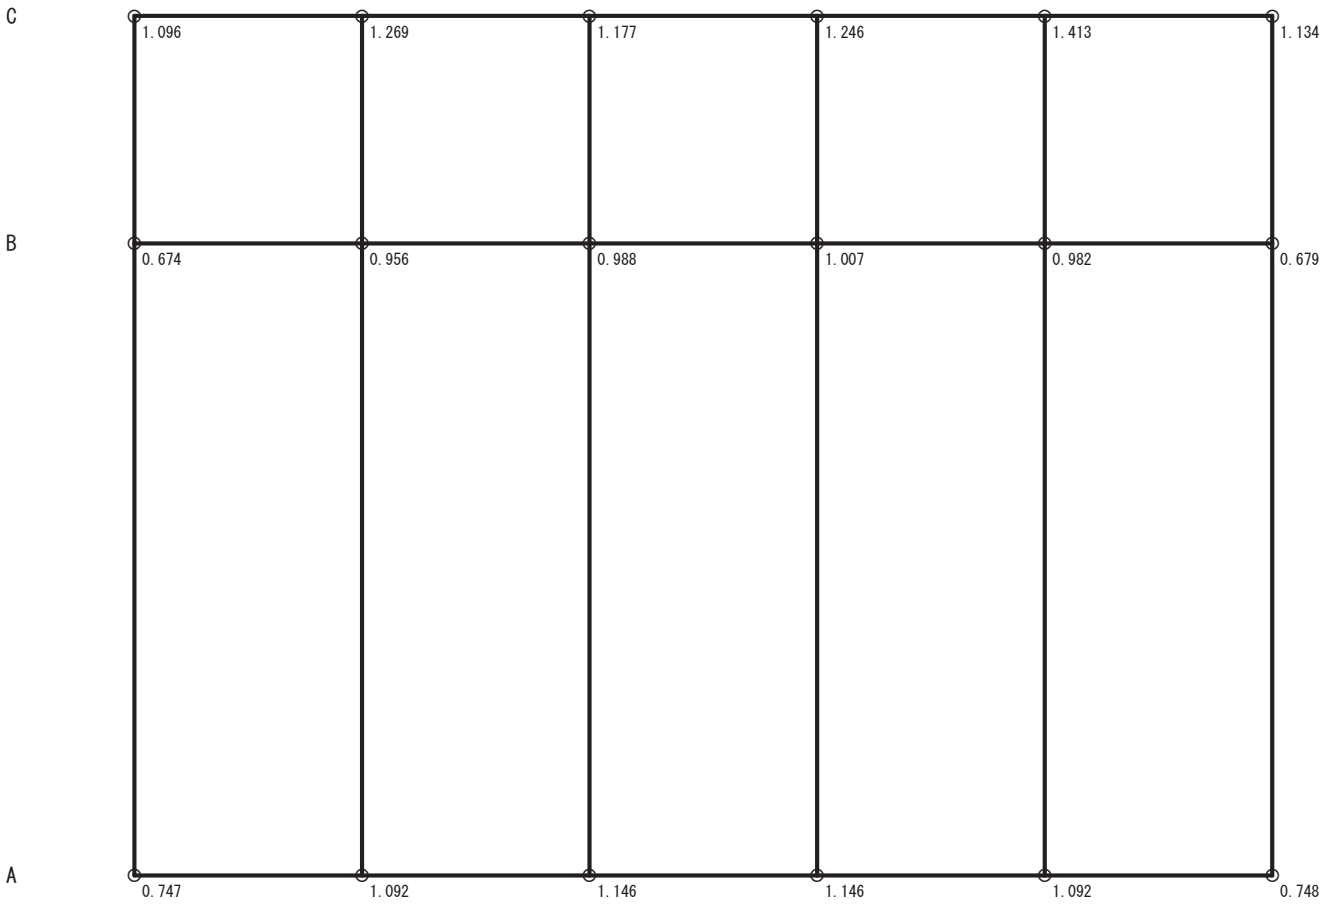


8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

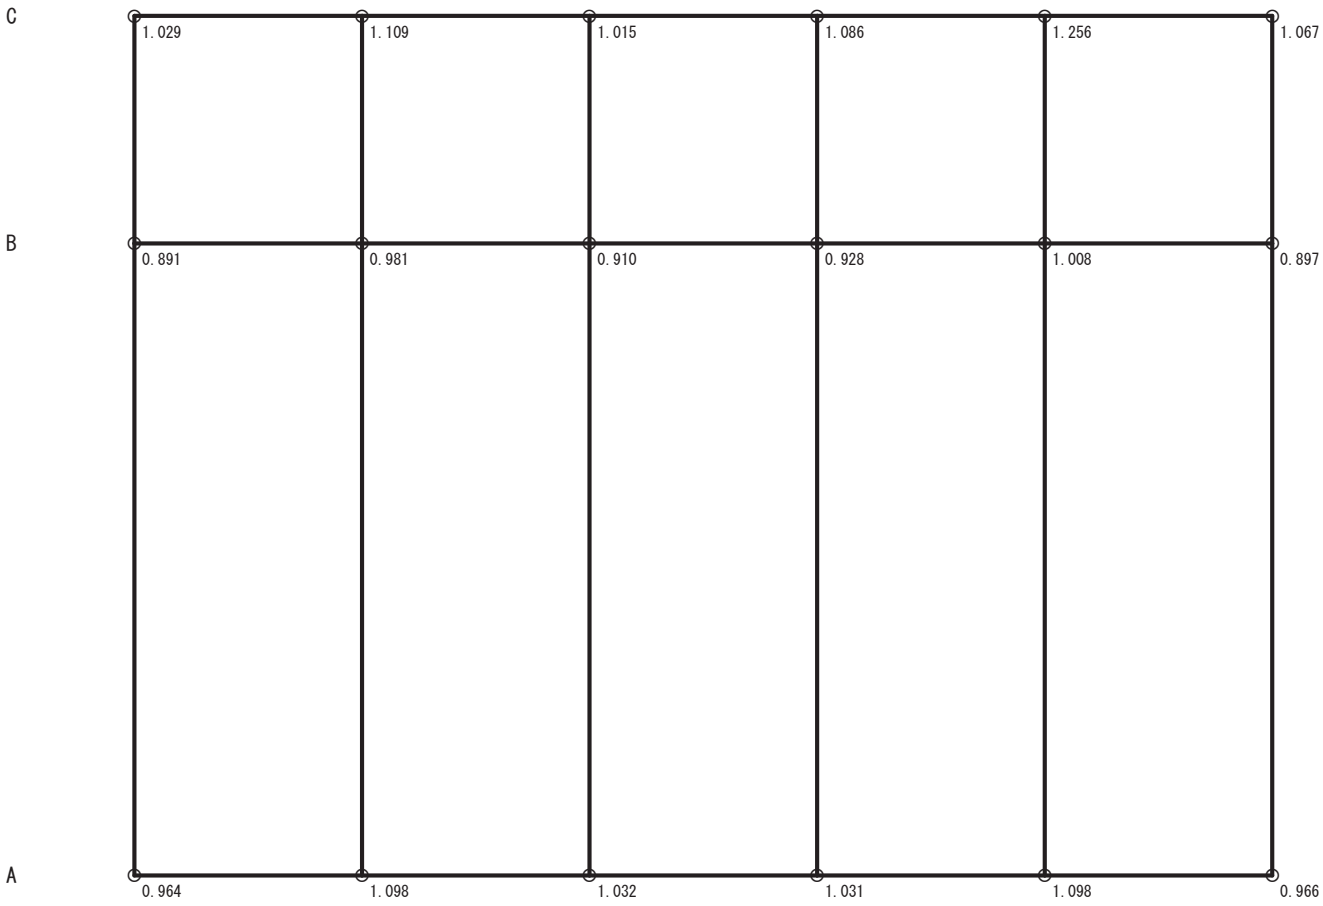


7F 階　<X-方向>　(S=1/239)

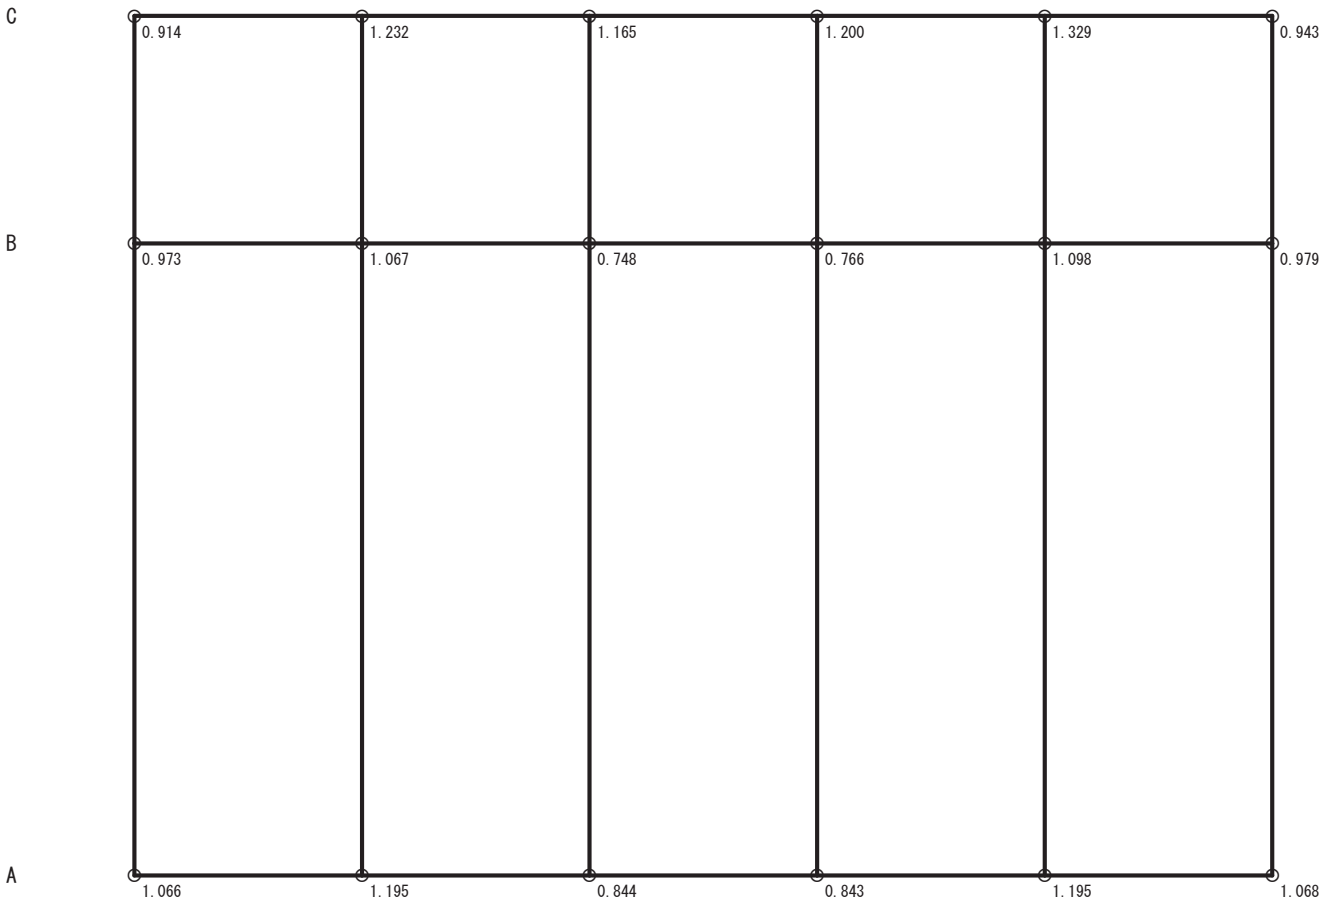


6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

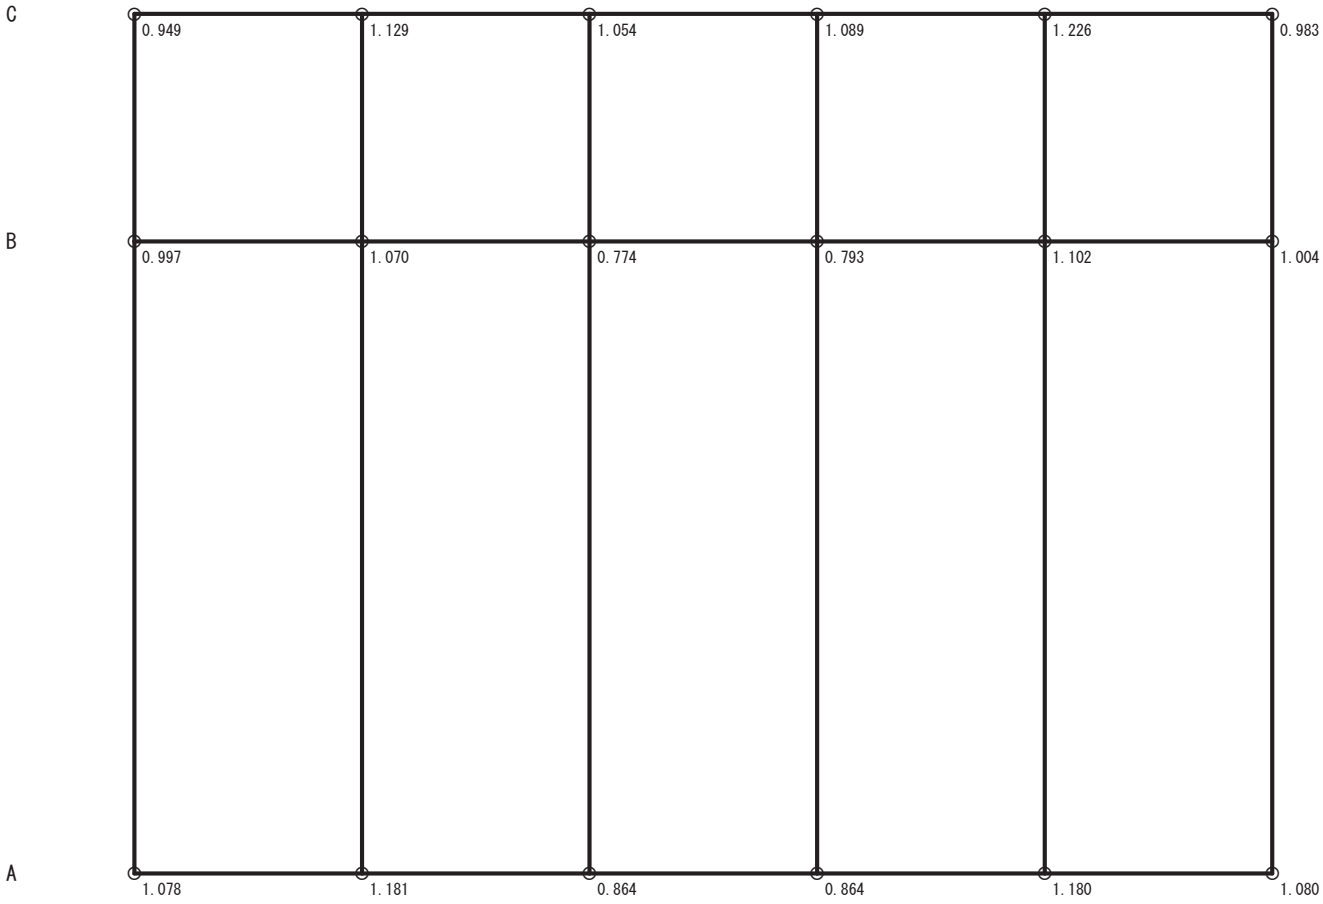


5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

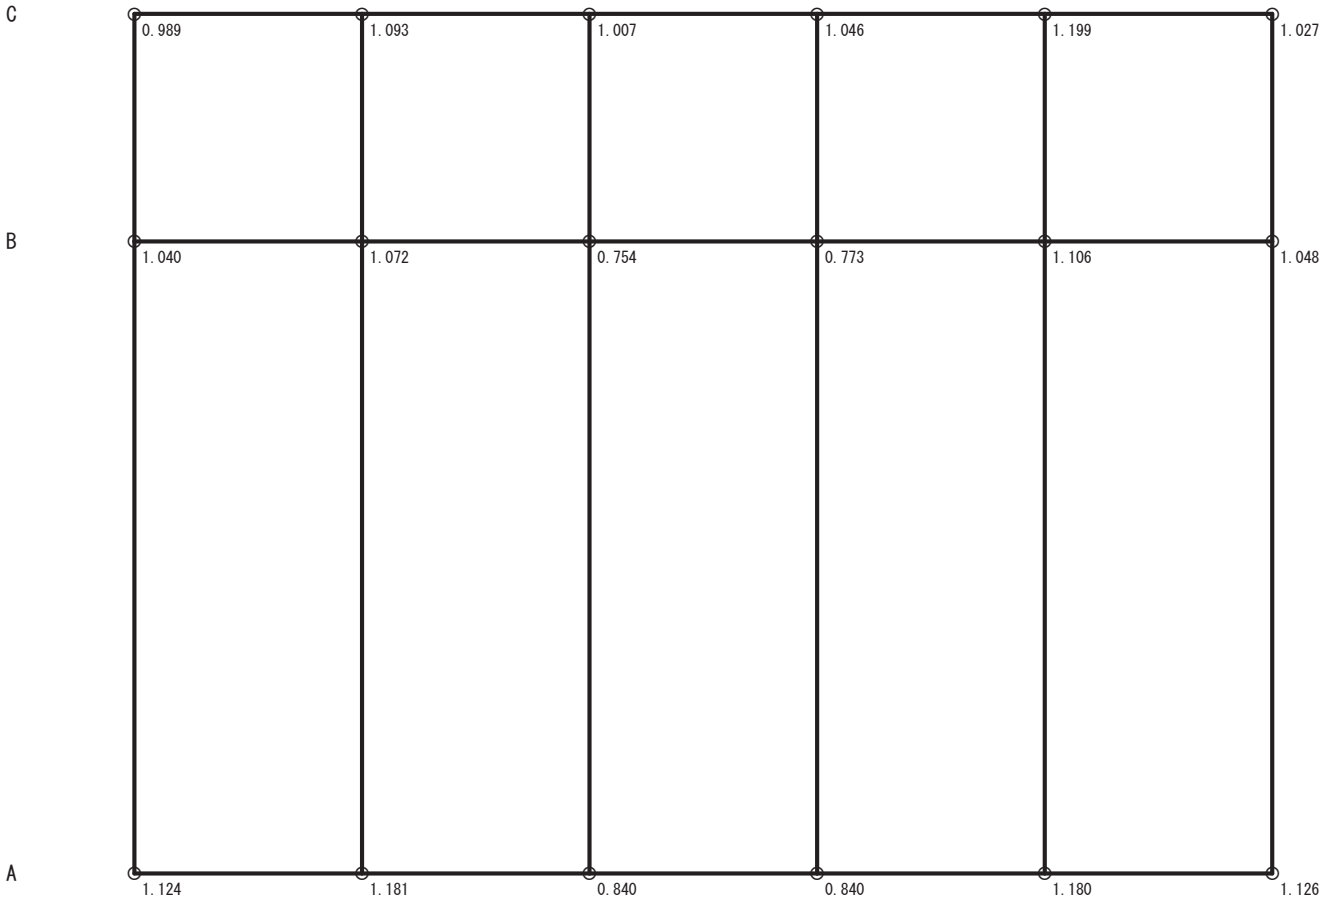


4F 階　<X-方向>　(S=1/239)

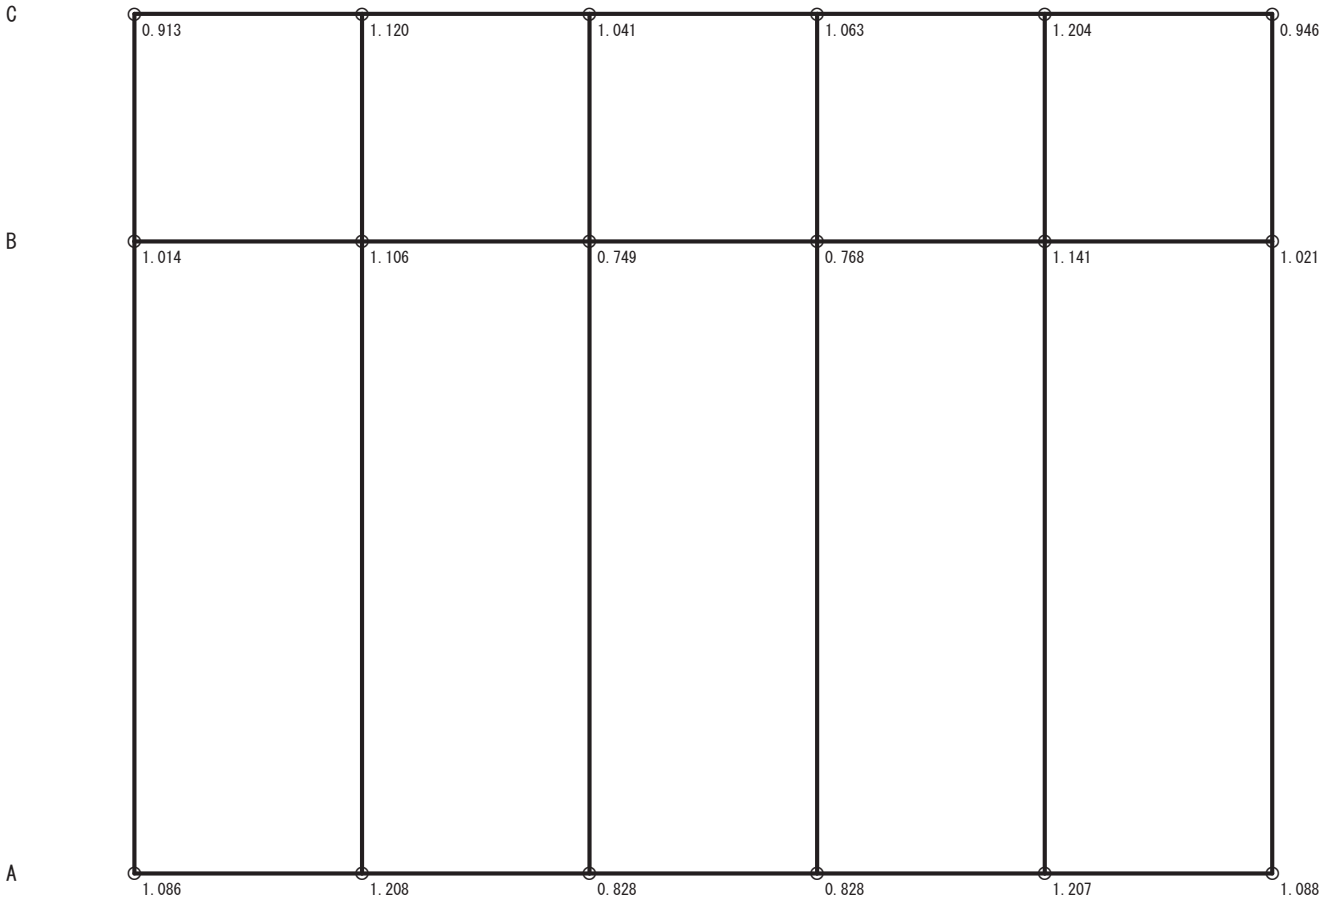


3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

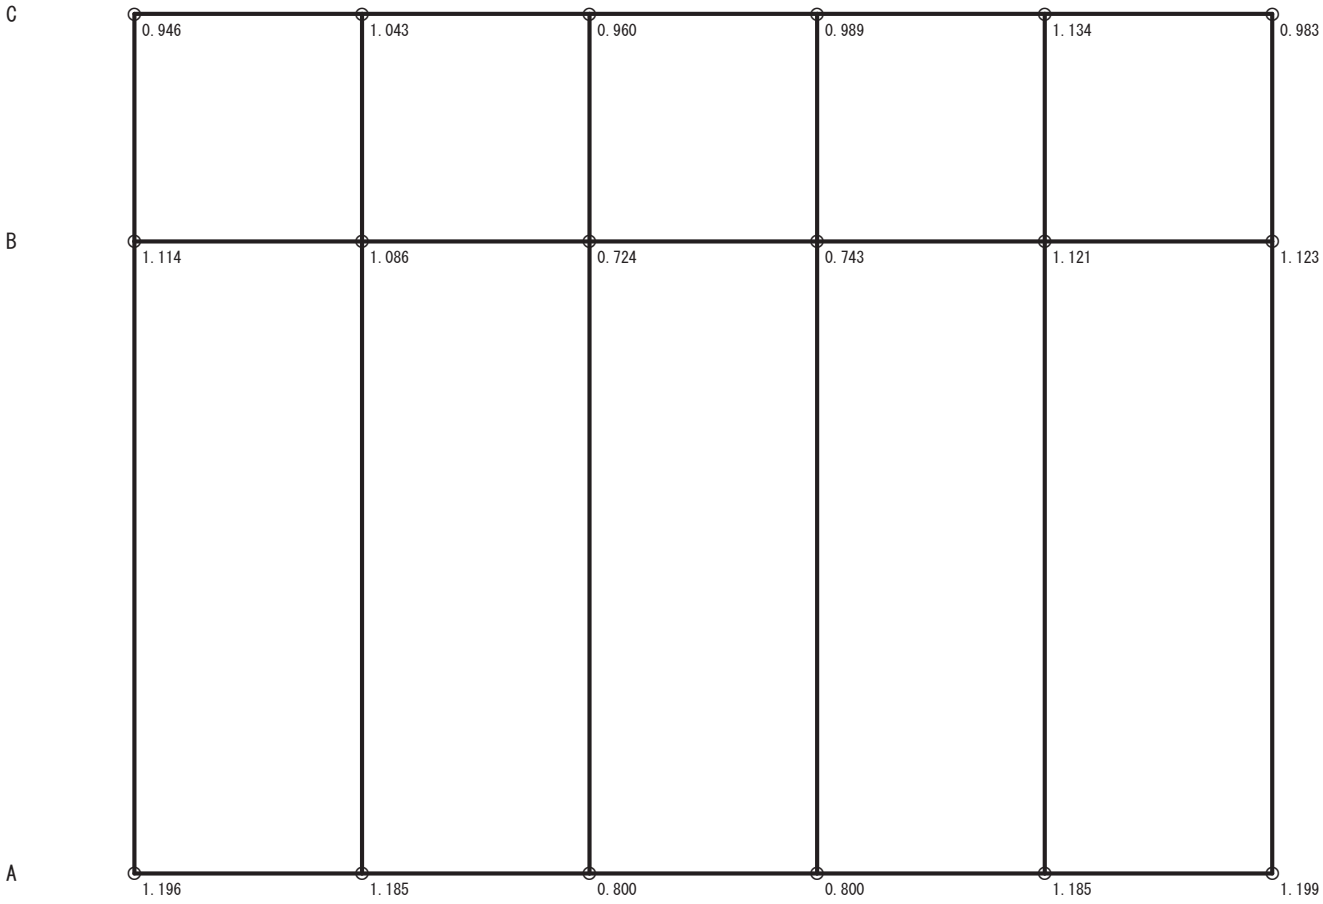


2F 階　<X-方向>　(S=1/239)

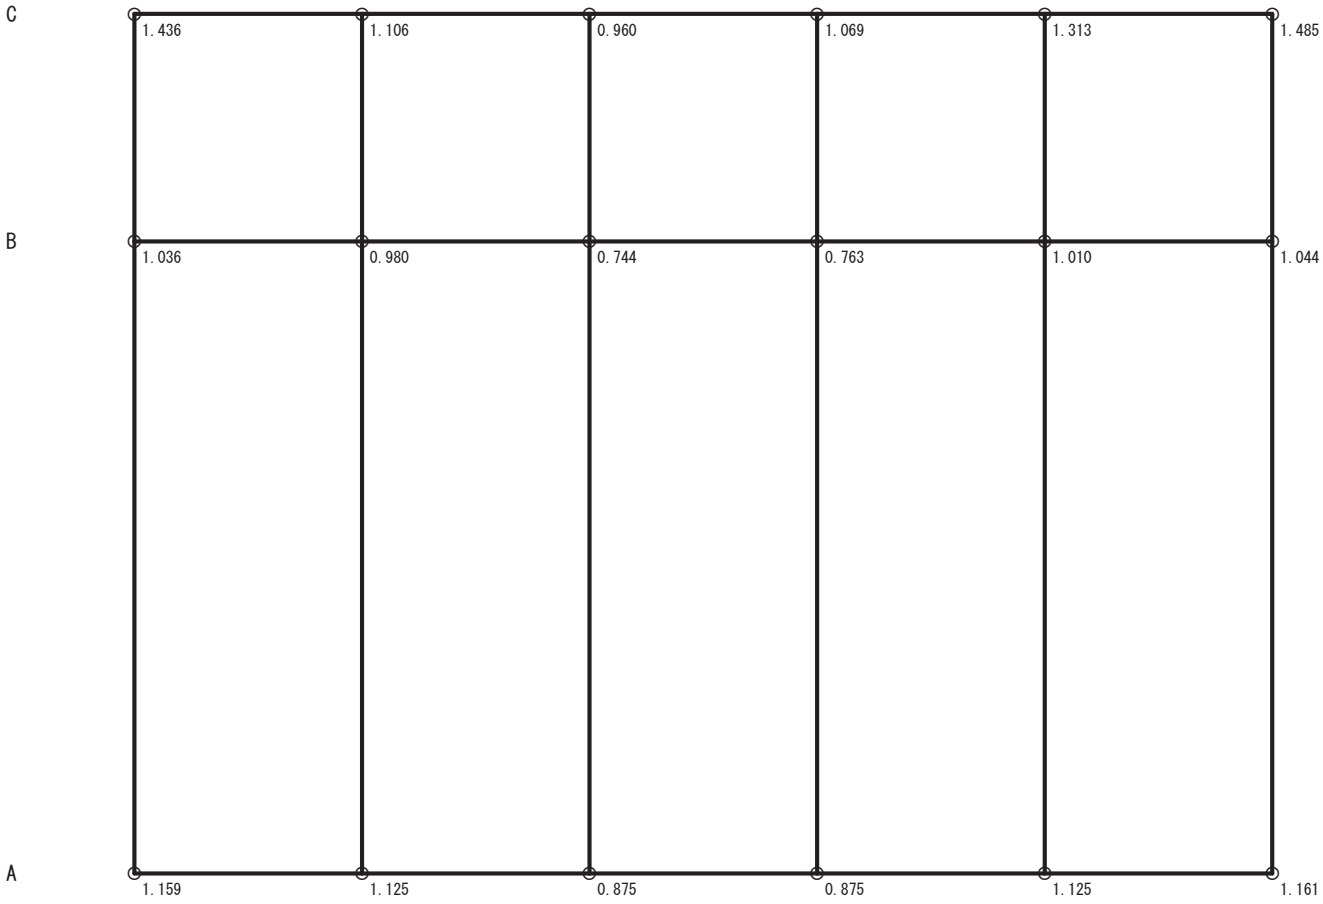


1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

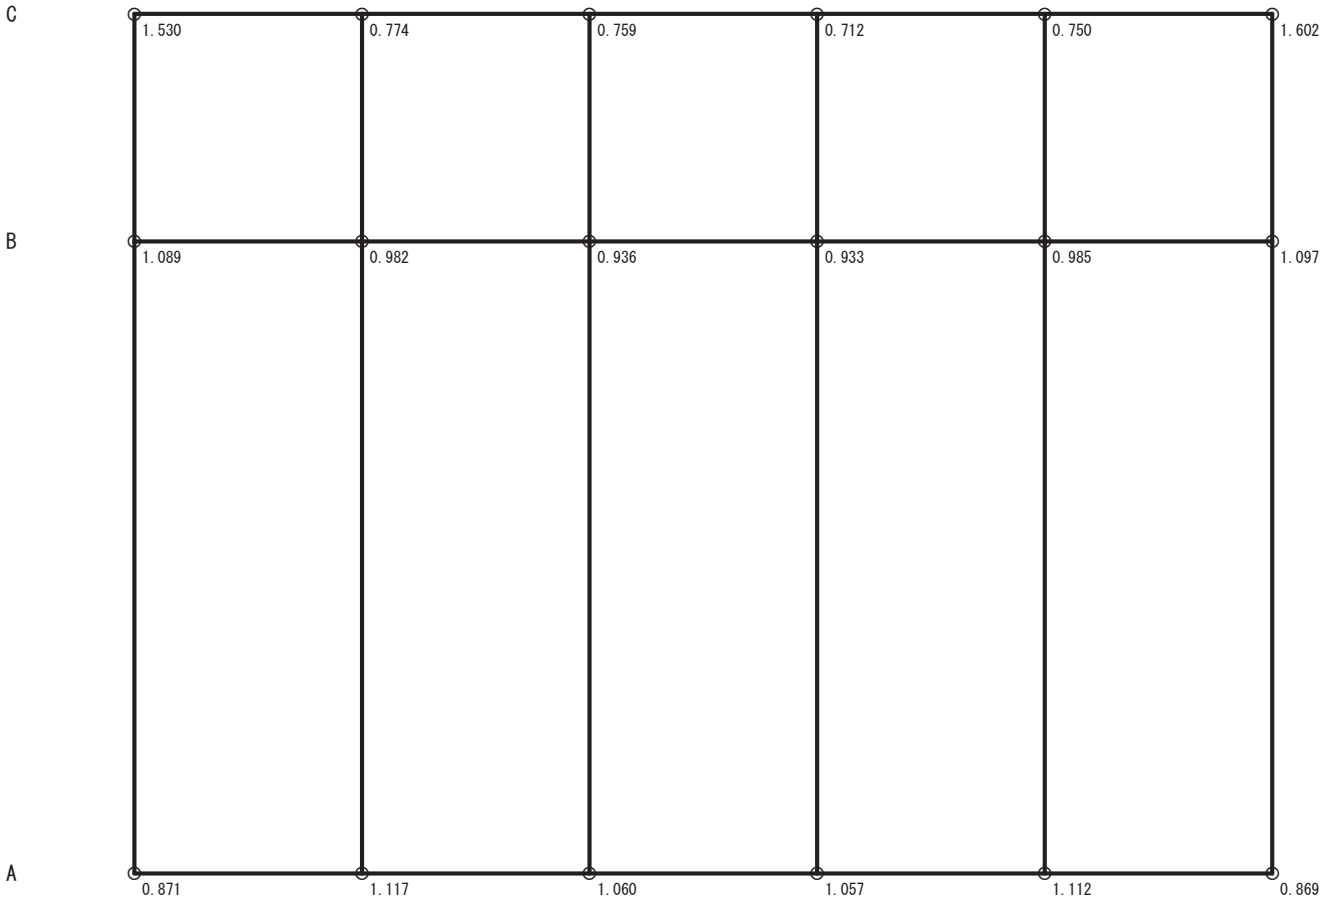


12F 階 〈Y-方向〉　(S=1/239)

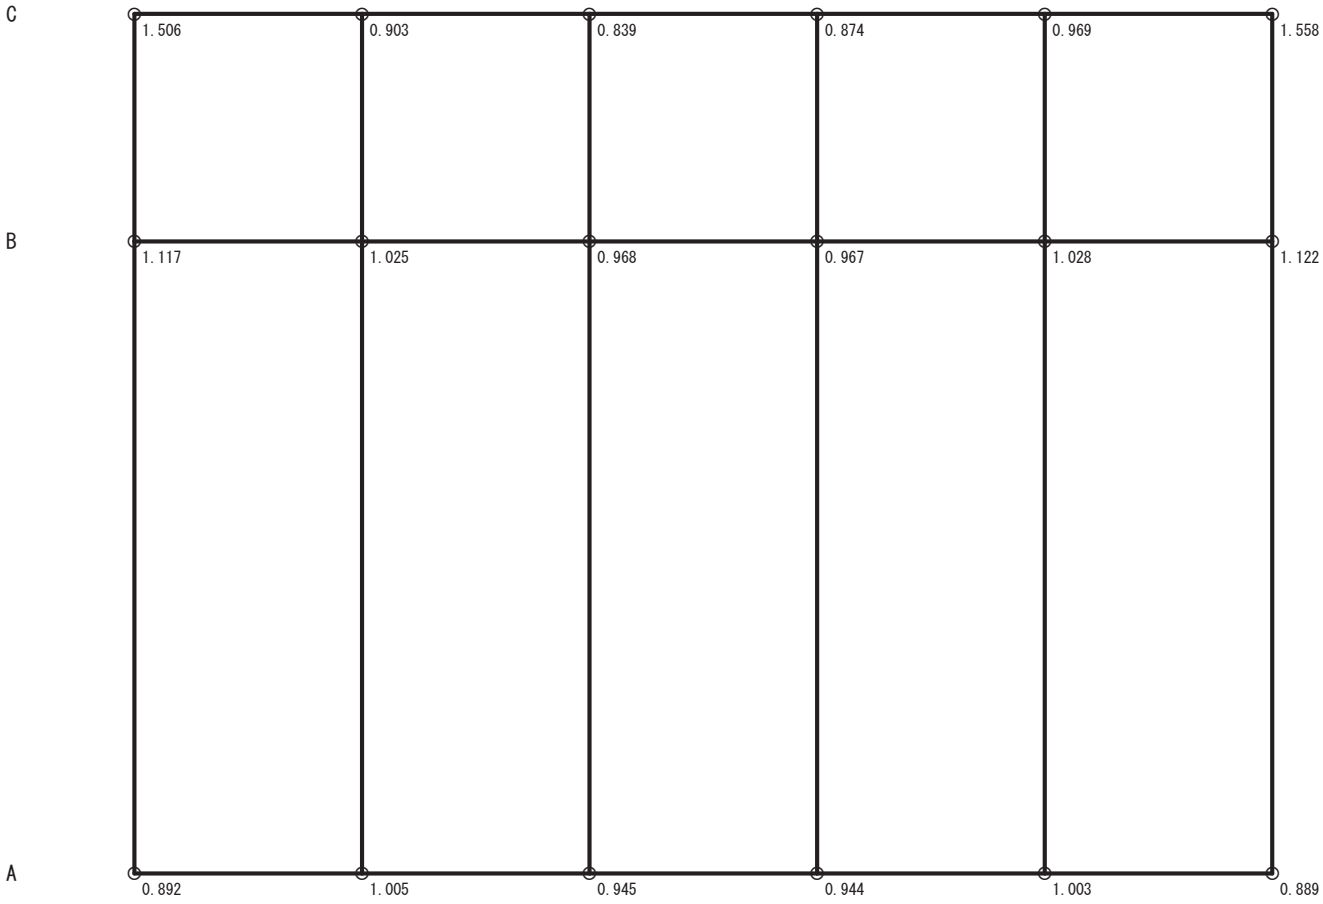


11F 階 〈Y-方向〉　(S=1/239)

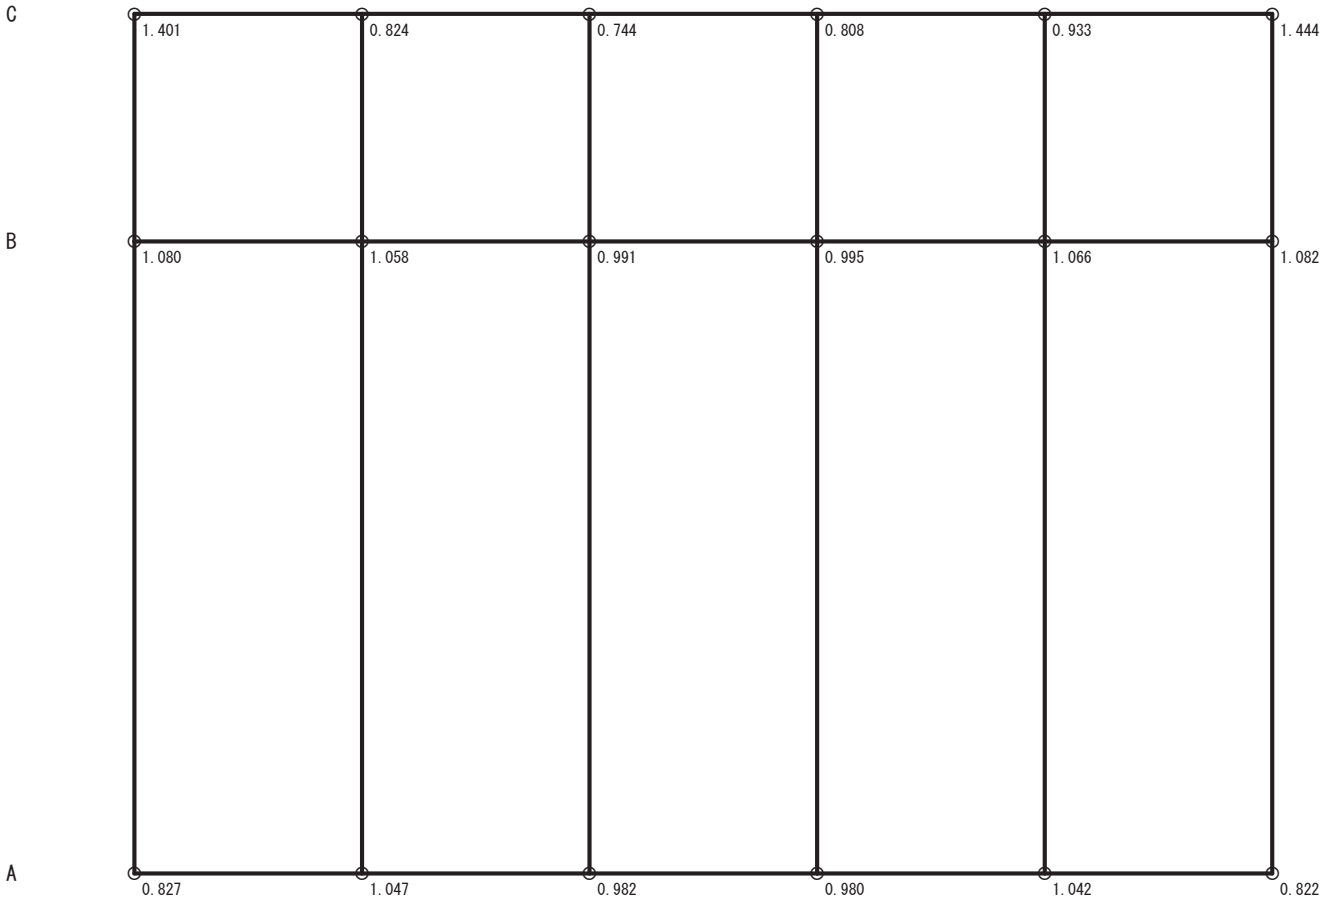


10F 階 〈Y-方向〉　(S=1/239)

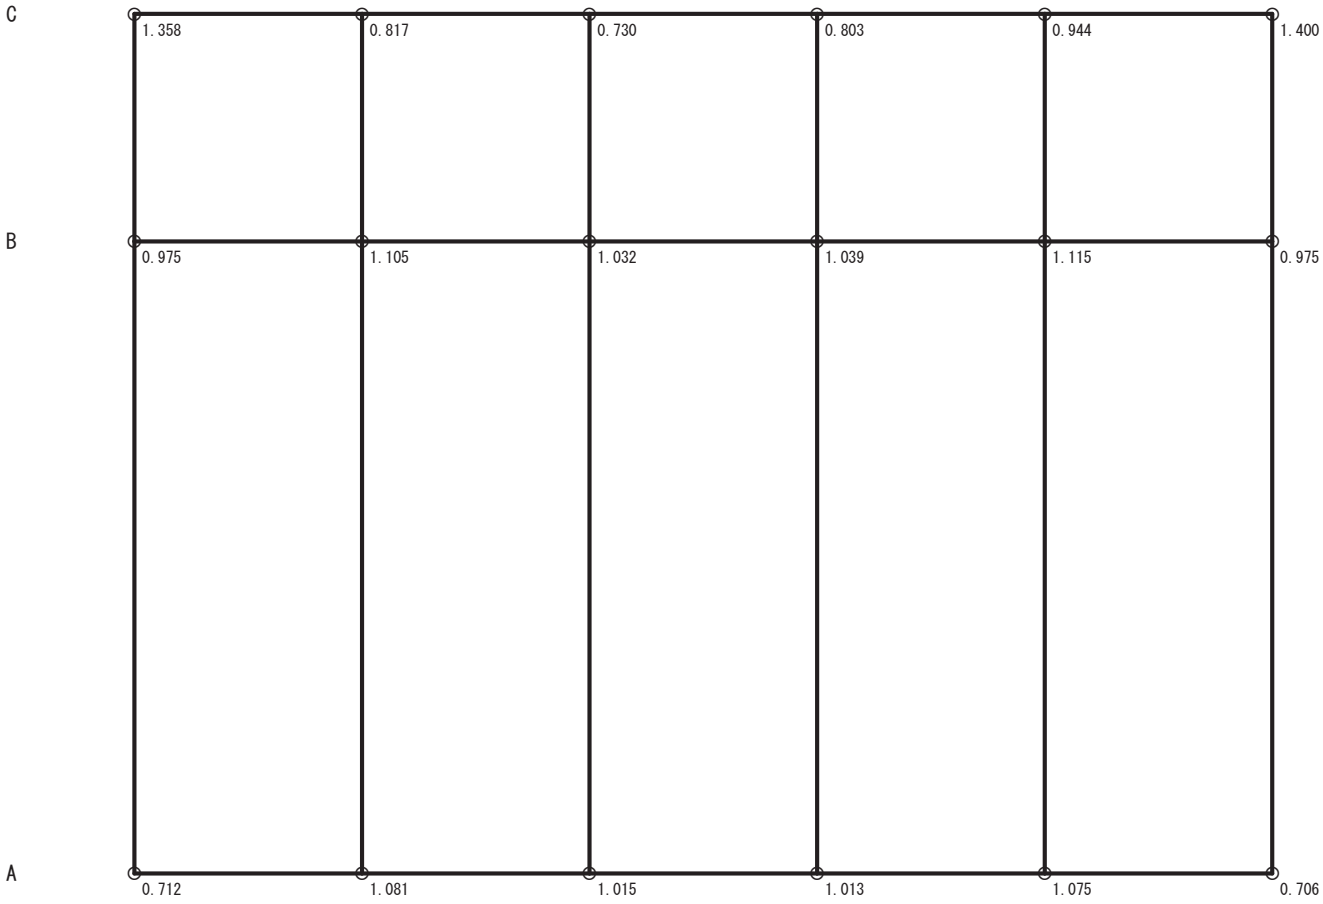


9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

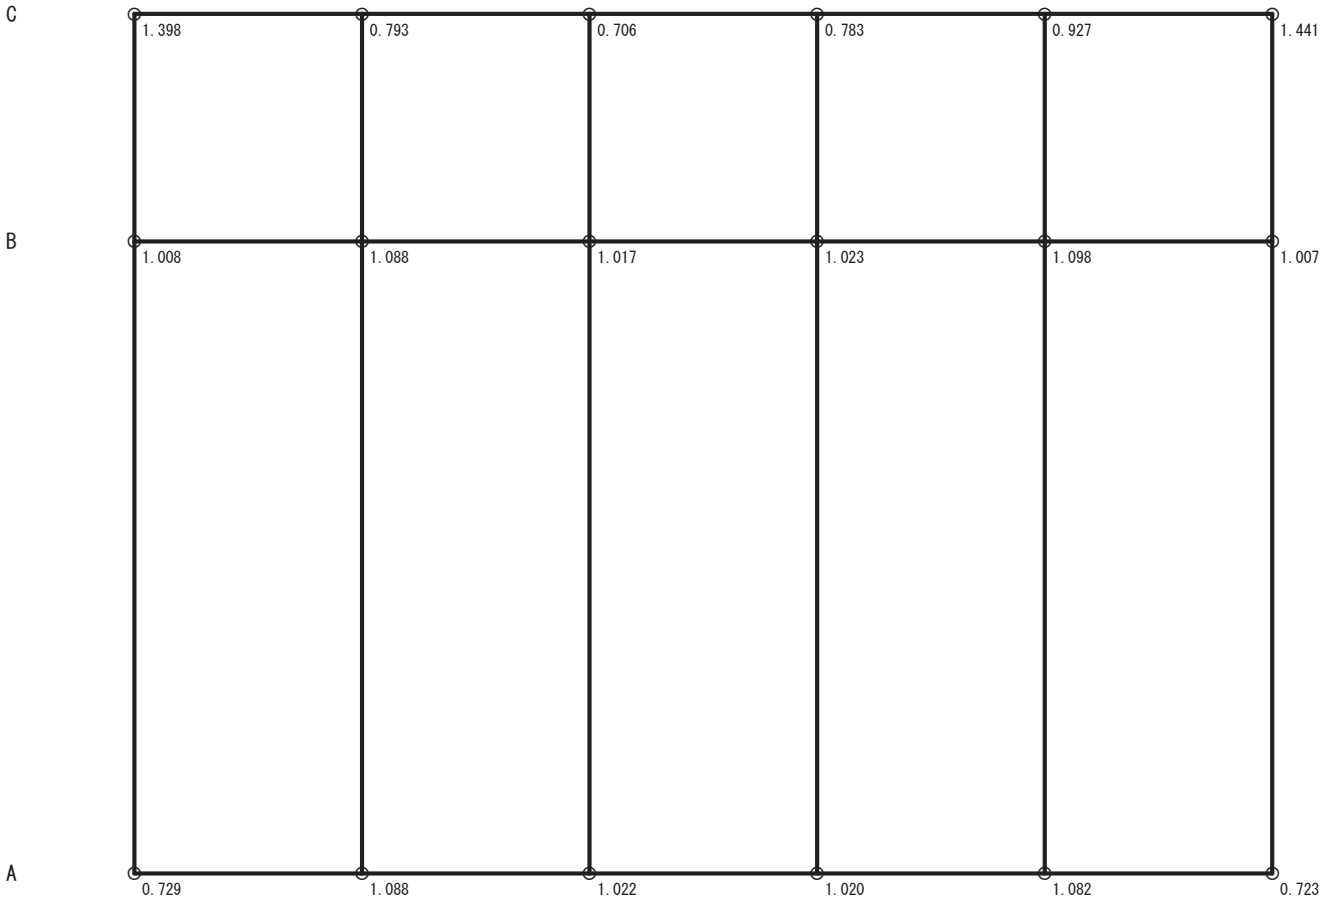


8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

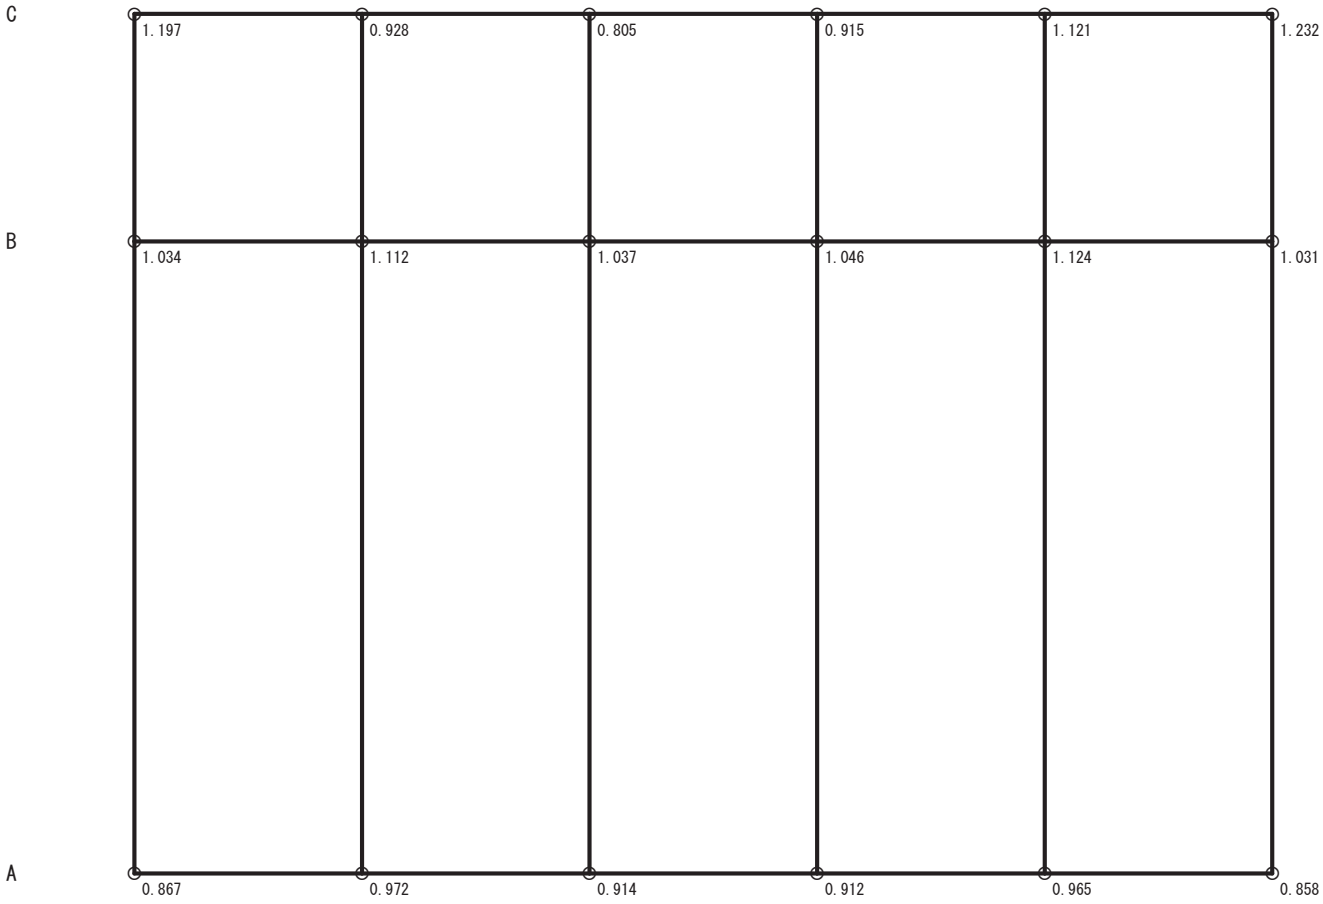


7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

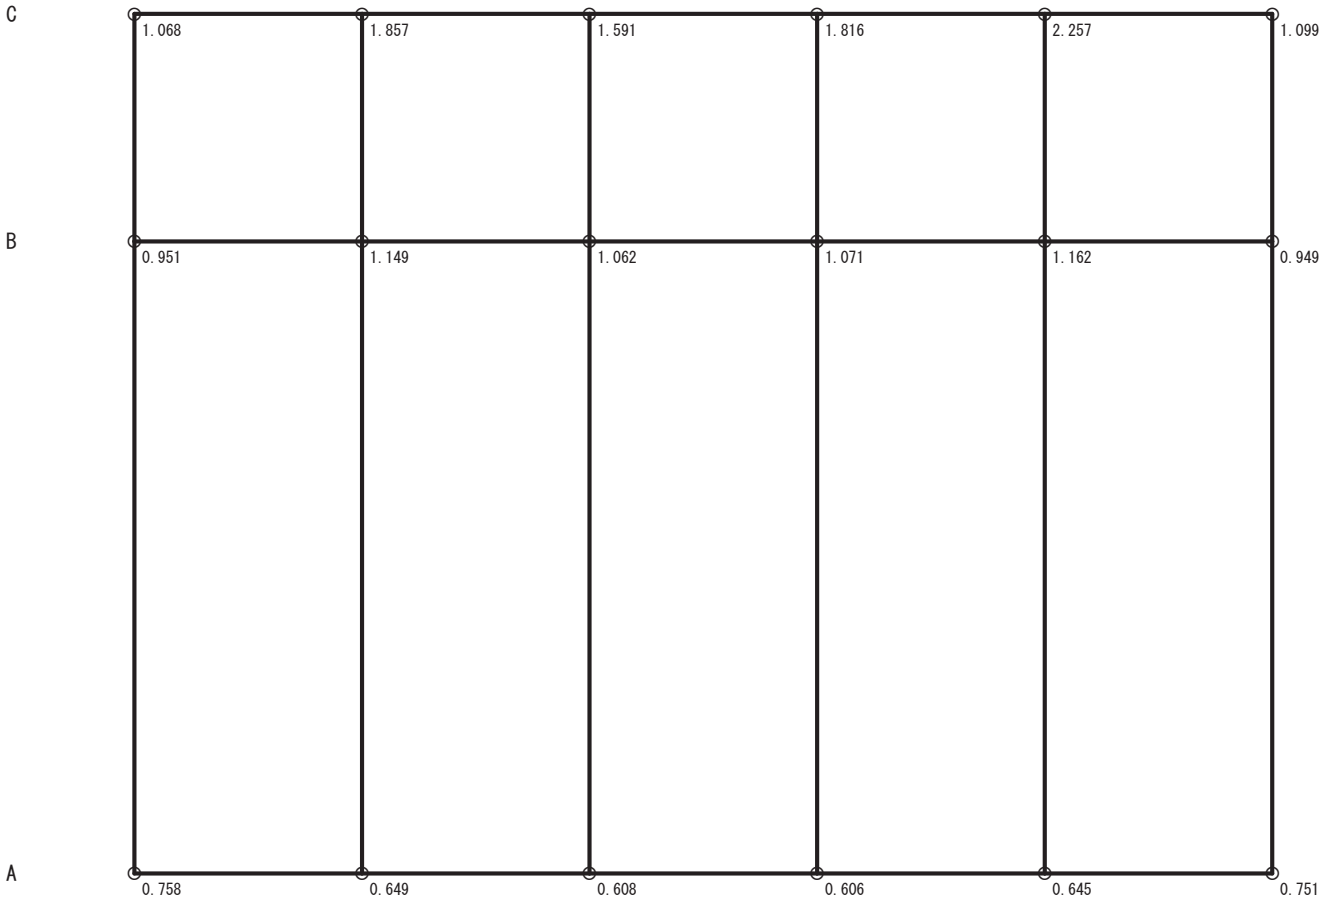


6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

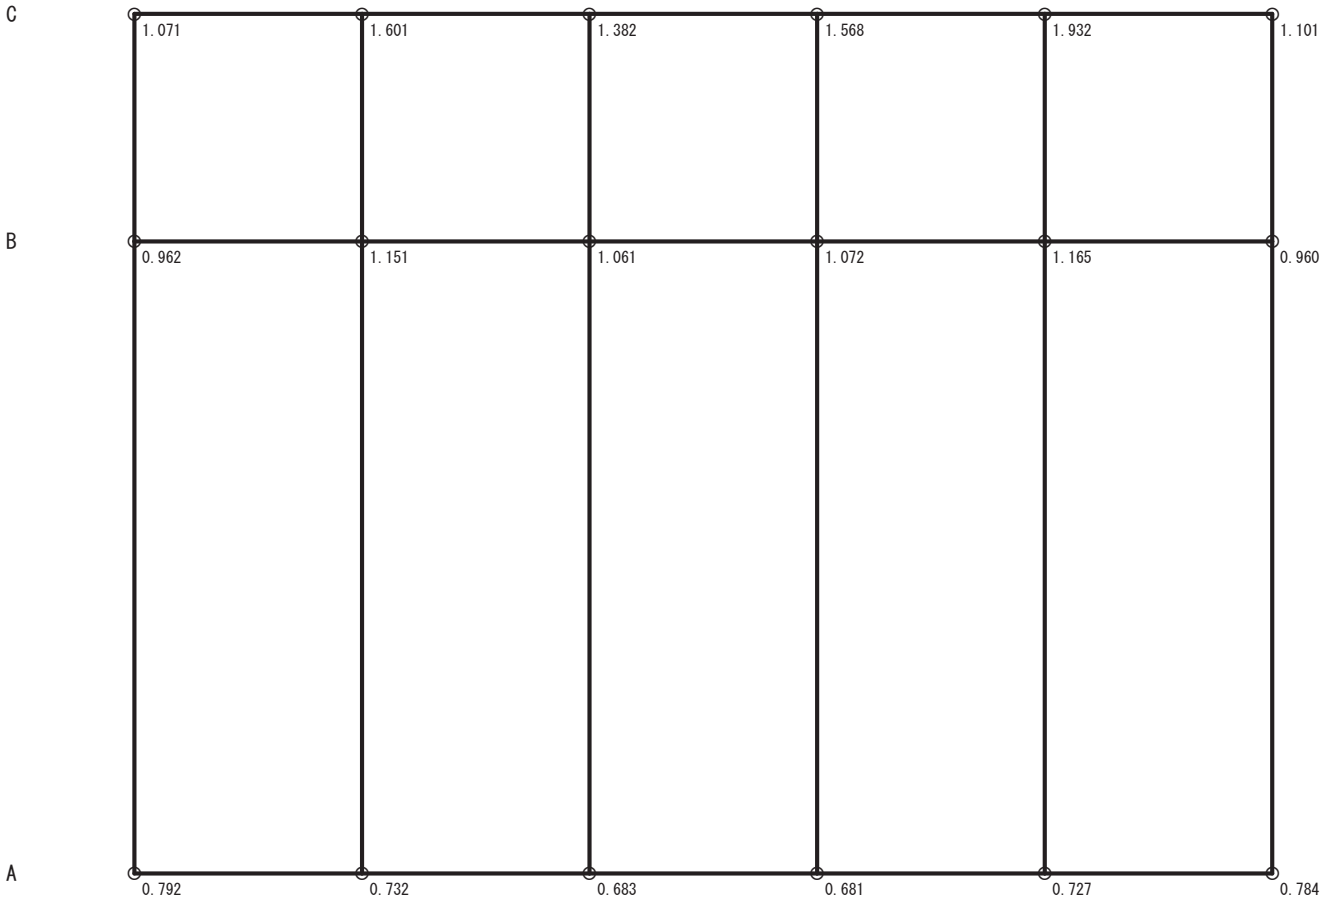


5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

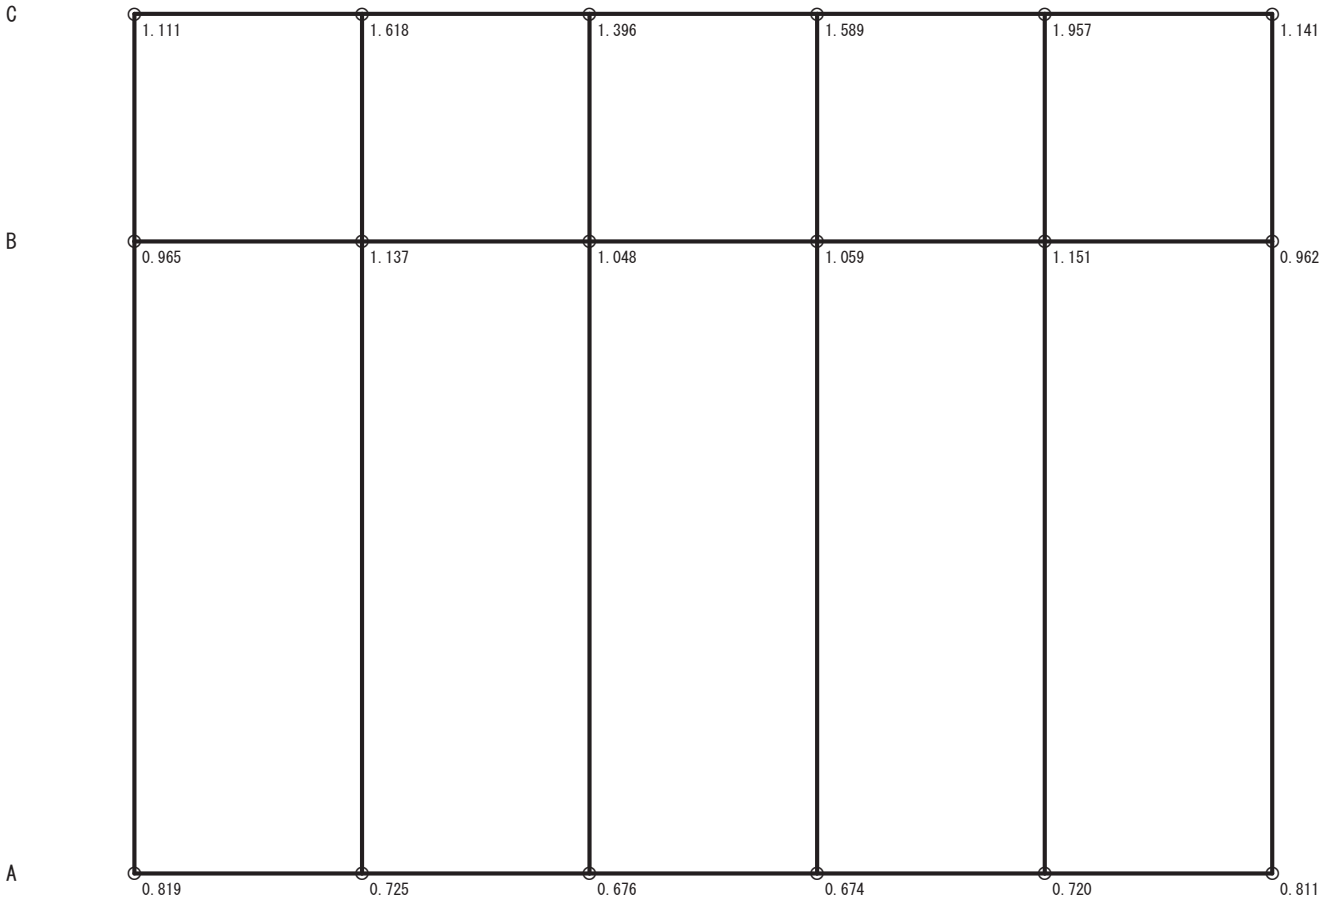


4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

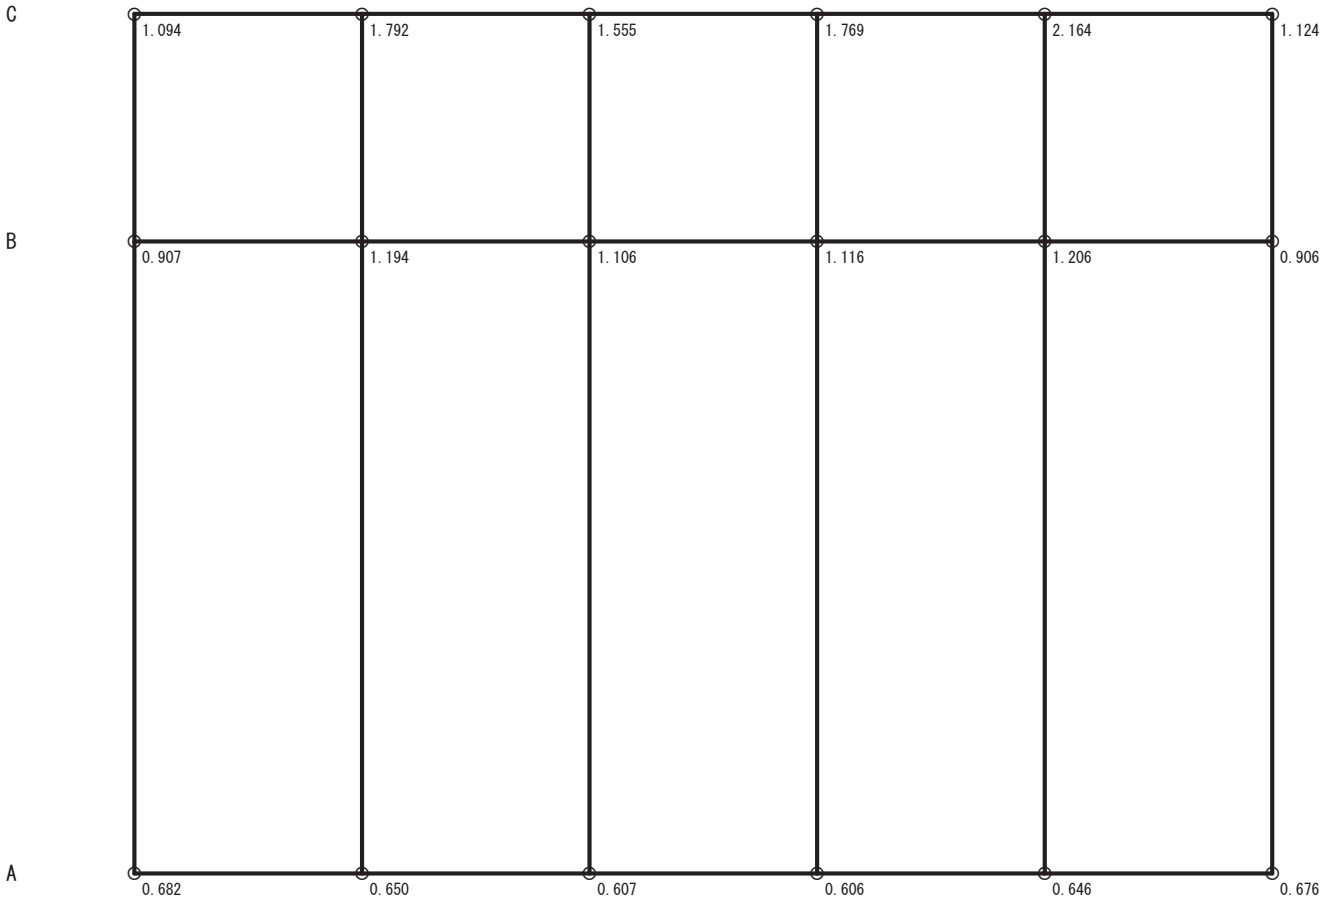

3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

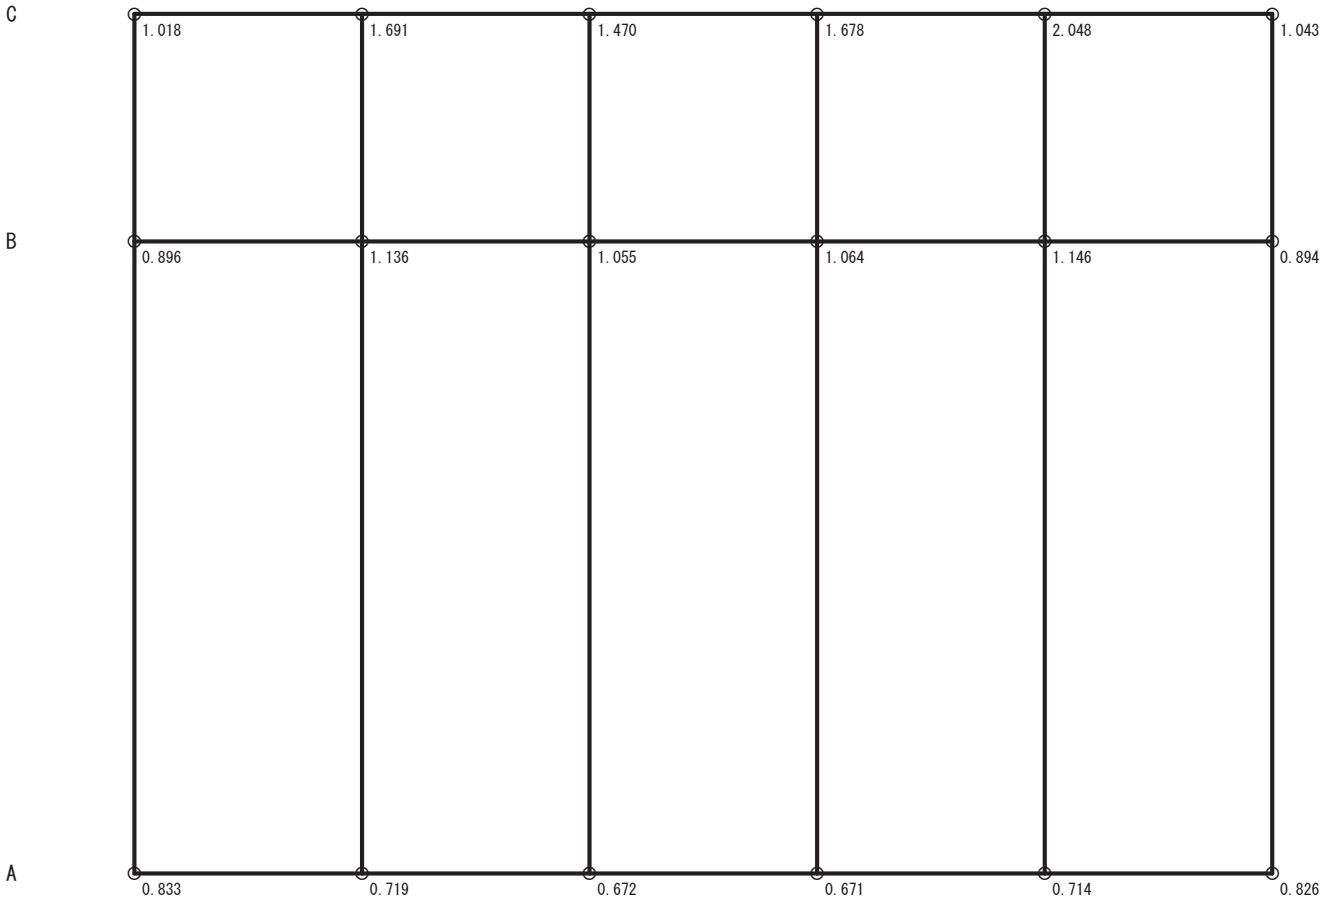


2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

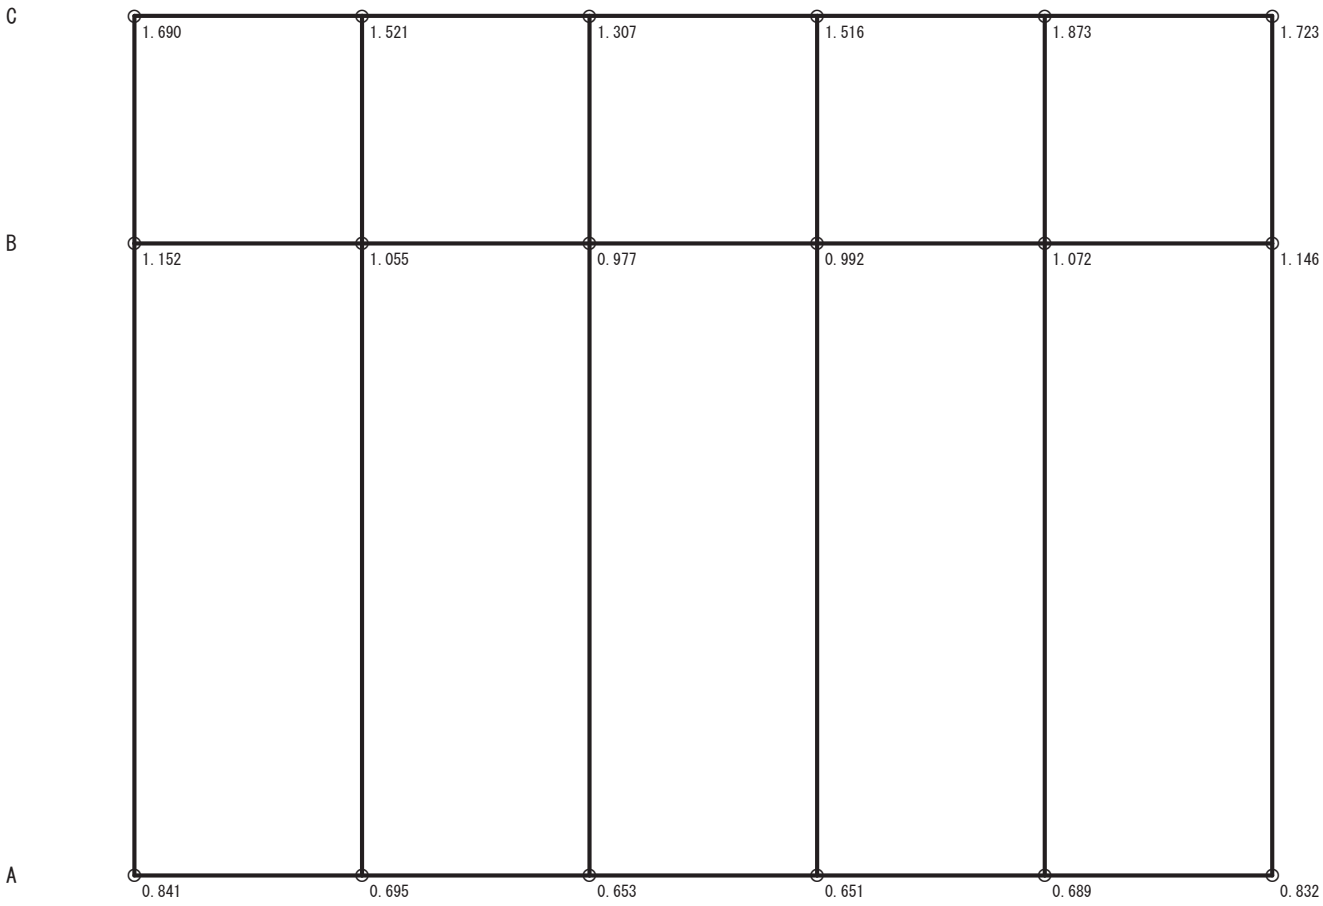

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)


A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧




NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*]：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]：支点の解除入力位置

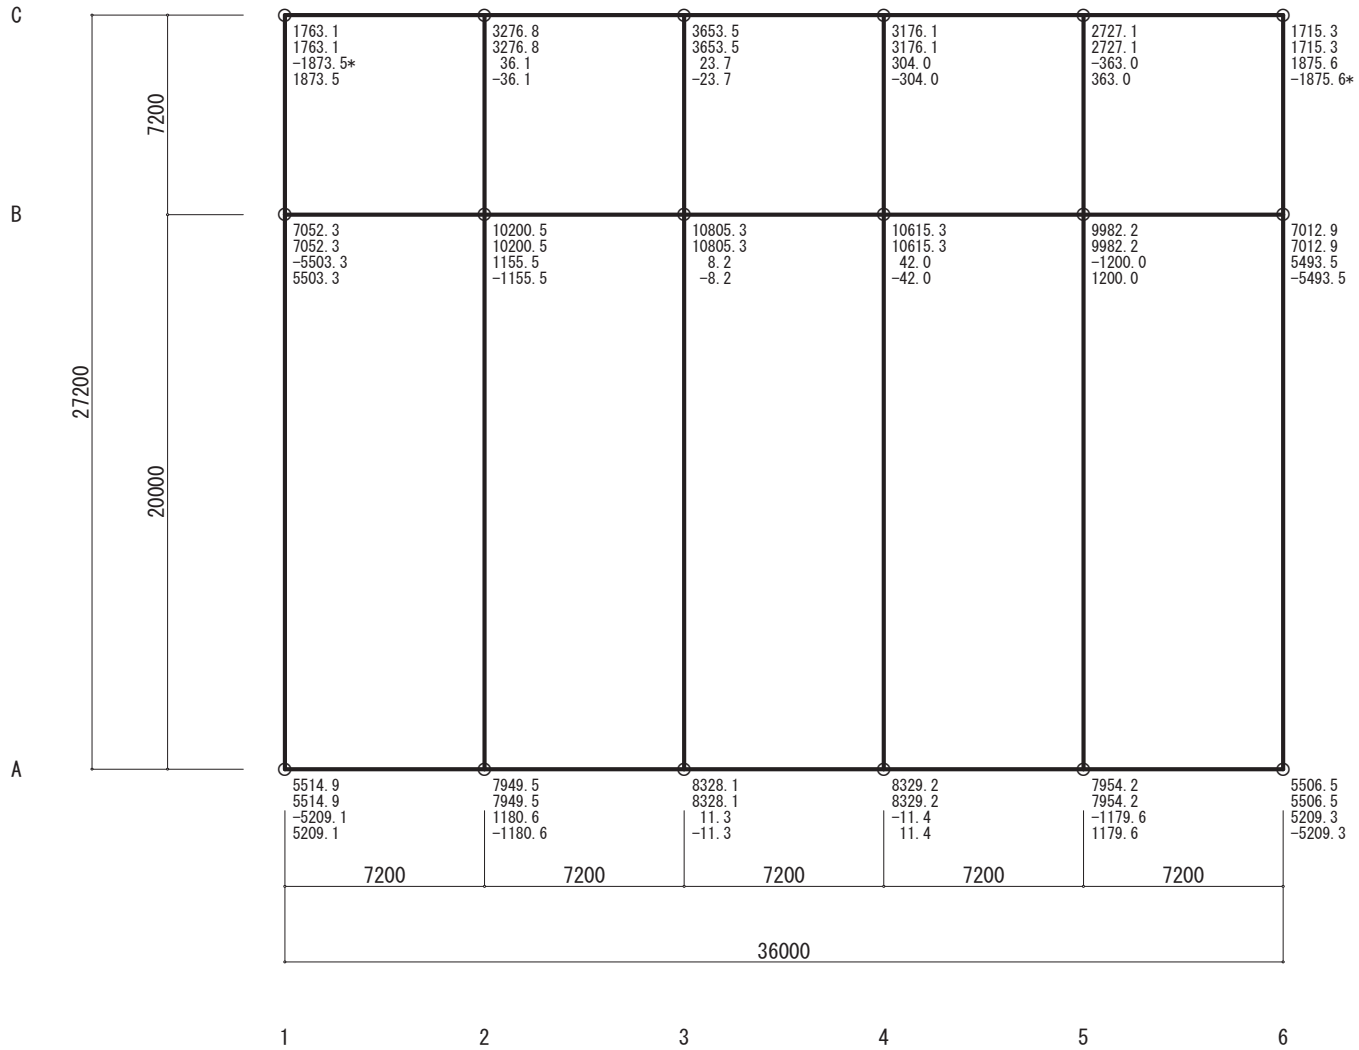

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝115562.9

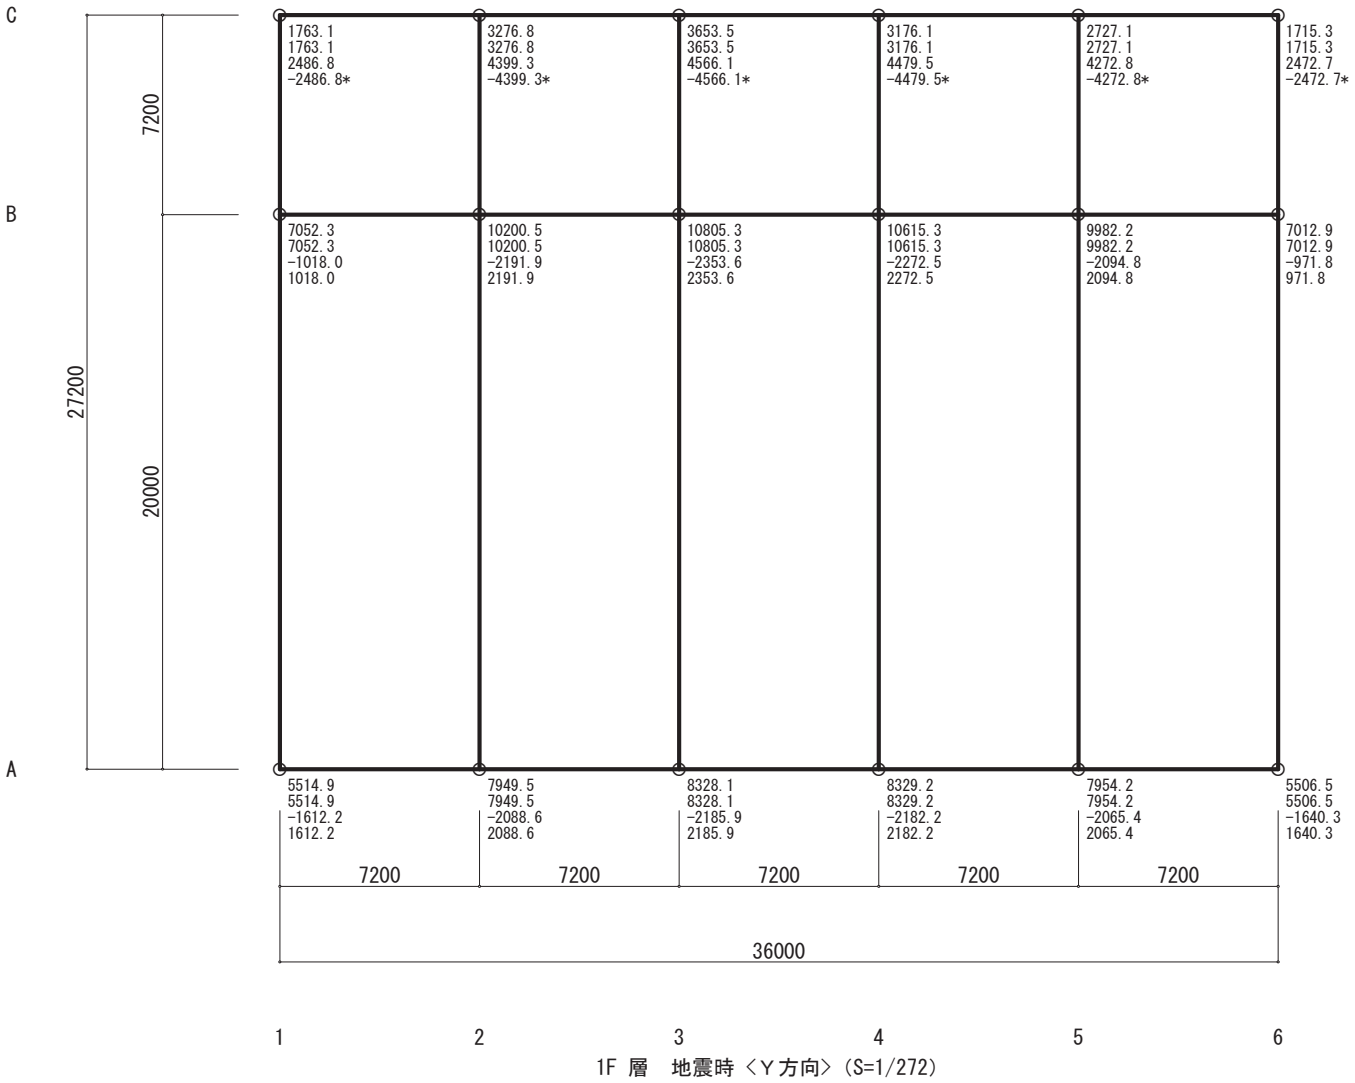

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝115562.9

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1763.14	3276.85	3653.48	3176.10	2727.07	1715.34
	NL'	1763.14	3276.85	3653.48	3176.10	2727.07	1715.34
	NEL	−1873.52*	36.07	23.70	304.01	−362.95	1875.65
	NER	1873.52	−36.07	−23.70	−304.01	362.95	−1875.65*
B	NL	7052.29	10200.49	10805.32	10615.34	9982.20	7012.94
	NL'	7052.29	10200.49	10805.32	10615.34	9982.20	7012.94
	NEL	−5503.28	1155.47	8.24	41.99	−1199.96	5493.53
	NER	5503.28	−1155.47	−8.24	−41.99	1199.96	−5493.53
A	NL	5514.92	7949.49	8328.07	8329.21	7954.17	5506.52
	NL'	5514.92	7949.49	8328.07	8329.21	7954.17	5506.52
	NEL	−5209.05	1180.58	11.28	−11.41	−1179.63	5209.29
	NER	5209.05	−1180.58	−11.28	11.41	1179.63	−5209.29

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1763.14	3276.85	3653.48	3176.10	2727.07	1715.34
	NL'	1763.14	3276.85	3653.48	3176.10	2727.07	1715.34
	NEL	2486.76	4399.34	4566.12	4479.45	4272.80	2472.72
	NER	-2486.76*	-4399.34*	-4566.12*	-4479.45*	-4272.80*	-2472.72*
B	NL	7052.29	10200.49	10805.32	10615.34	9982.20	7012.94
	NL'	7052.29	10200.49	10805.32	10615.34	9982.20	7012.94
	NEL	-1017.98	-2191.92	-2353.55	-2272.54	-2094.82	-971.76
	NER	1017.98	2191.92	2353.55	2272.54	2094.82	971.76
A	NL	5514.92	7949.49	8328.07	8329.21	7954.17	5506.52
	NL'	5514.92	7949.49	8328.07	8329.21	7954.17	5506.52
	NEL	-1612.17	-2088.64	-2185.94	-2182.23	-2065.36	-1640.27
	NER	1612.17	2088.64	2185.94	2182.23	2065.36	1640.27

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.6828	400.0	1/ 586	366	1.599	1.000
11F	0.9751	400.0	1/ 410		1.120	1.000
10F	1.2025	400.0	1/ 333		0.908	1.000
9F	1.3390	400.0	1/ 299		0.815	1.000
8F	1.4846	400.0	1/ 269		0.735	1.000
7F	1.5037	400.0	1/ 266		0.726	1.000
6F	1.2510	400.0	1/ 320		0.873	1.000
5F	1.2879	400.0	1/ 311		0.848	1.000
4F	1.3074	400.0	1/ 306		0.835	1.000
3F	1.1934	400.0	1/ 335		0.915	1.000
2F	1.1029	400.0	1/ 363		0.990	1.000
1F	0.6677	400.0	1/ 599		1.635	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.8830	400.0	1/ 453	319	1.421	1.000
11F	1.2424	400.0	1/ 322		1.010	1.000
10F	1.4653	400.0	1/ 273		0.856	1.000
9F	1.5573	400.0	1/ 257		0.806	1.000
8F	1.6979	400.0	1/ 236		0.739	1.000
7F	1.6768	400.0	1/ 239		0.748	1.000
6F	1.3824	400.0	1/ 289		0.908	1.000
5F	1.4050	400.0	1/ 285		0.893	1.000
4F	1.4194	400.0	1/ 282		0.884	1.000
3F	1.3001	400.0	1/ 308		0.965	1.000
2F	1.1887	400.0	1/ 337		1.055	1.000
1F	0.7312	400.0	1/ 547		1.716	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	1345.8	1275.9	69.9	1480.4	0.047	1.000
11F	1341.3	1247.9	93.4	1490.0	0.063	1.000
10F	1337.2	1267.9	69.3	1502.4	0.046	1.000
9F	1335.0	1321.2	13.8	1515.9	0.009	1.000
8F	1333.9	1316.6	17.3	1525.3	0.011	1.000
7F	1332.8	1285.7	47.1	1535.0	0.031	1.000
6F	1333.7	1306.7	26.9	1526.1	0.018	1.000
5F	1334.7	1294.2	40.6	1533.0	0.026	1.000
4F	1335.2	1288.8	46.4	1537.9	0.030	1.000
3F	1336.1	1293.2	42.9	1519.9	0.028	1.000
2F	1337.0	1280.8	56.3	1529.7	0.037	1.000
1F	1338.1	1308.3	29.8	1573.9	0.019	1.000


Ｙ方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1800.0	1801.0	1.0	1684.6	0.001	1.000
11F	1792.9	1798.1	5.2	1682.1	0.003	1.000
10F	1790.1	1797.7	7.6	1658.6	0.005	1.000
9F	1788.7	1797.4	8.7	1635.1	0.005	1.000
8F	1787.9	1797.4	9.5	1631.4	0.006	1.000
7F	1787.3	1797.7	10.4	1621.0	0.006	1.000
6F	1786.9	1797.3	10.5	1604.4	0.007	1.000
5F	1786.6	1797.1	10.5	1601.3	0.007	1.000
4F	1786.4	1797.0	10.6	1602.5	0.007	1.000
3F	1786.2	1796.2	10.0	1586.4	0.006	1.000
2F	1786.1	1796.2	10.1	1587.9	0.006	1.000
1F	1786.0	1797.8	11.8	1647.3	0.007	1.000

A-3.8　重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

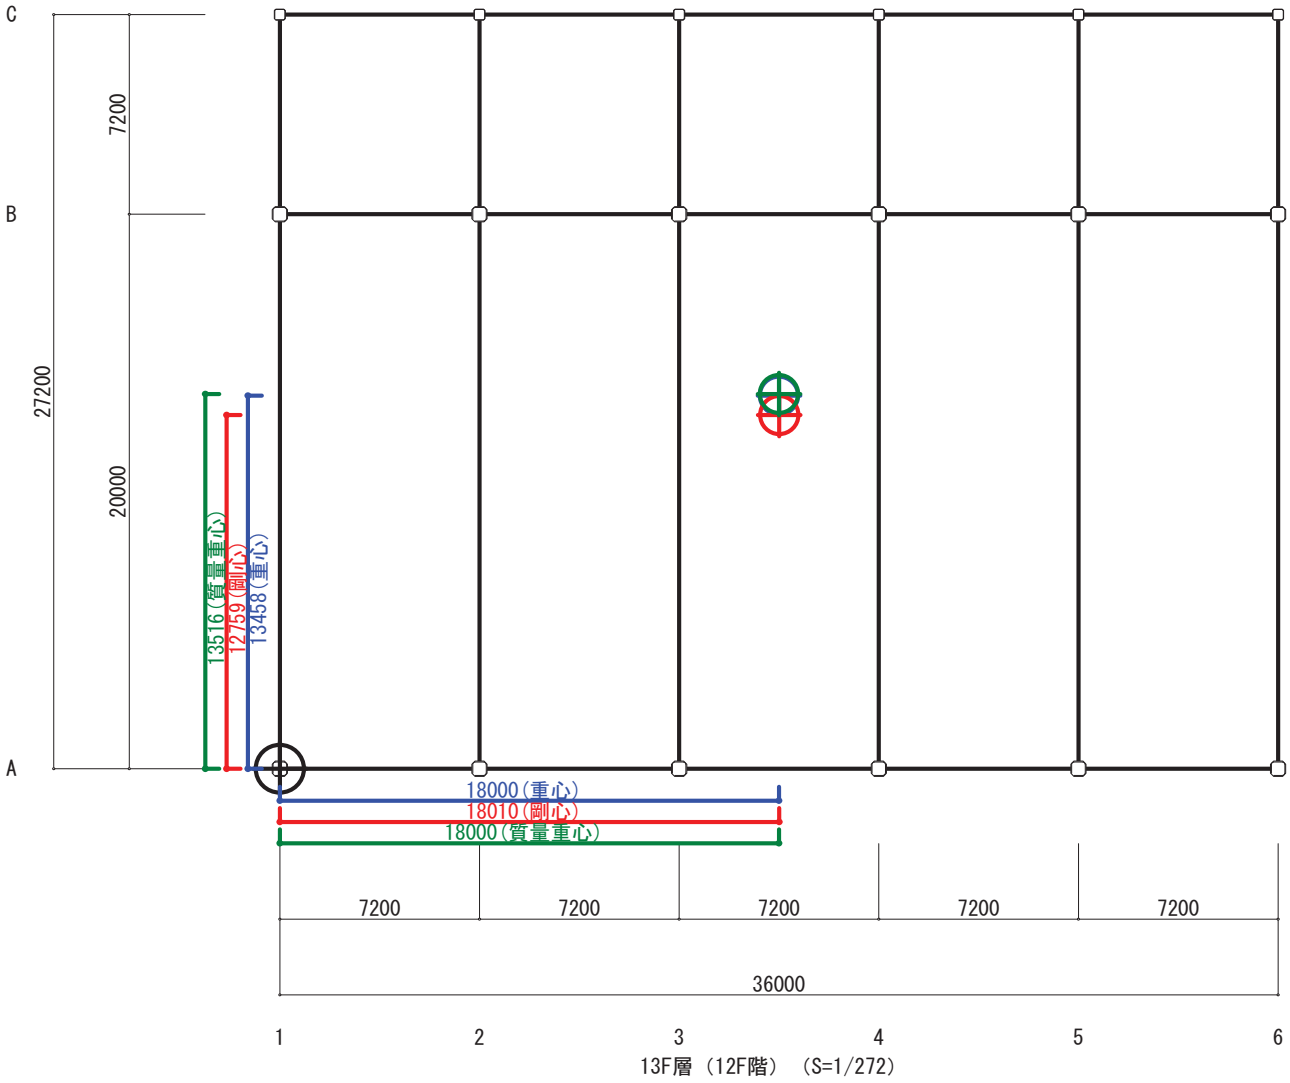


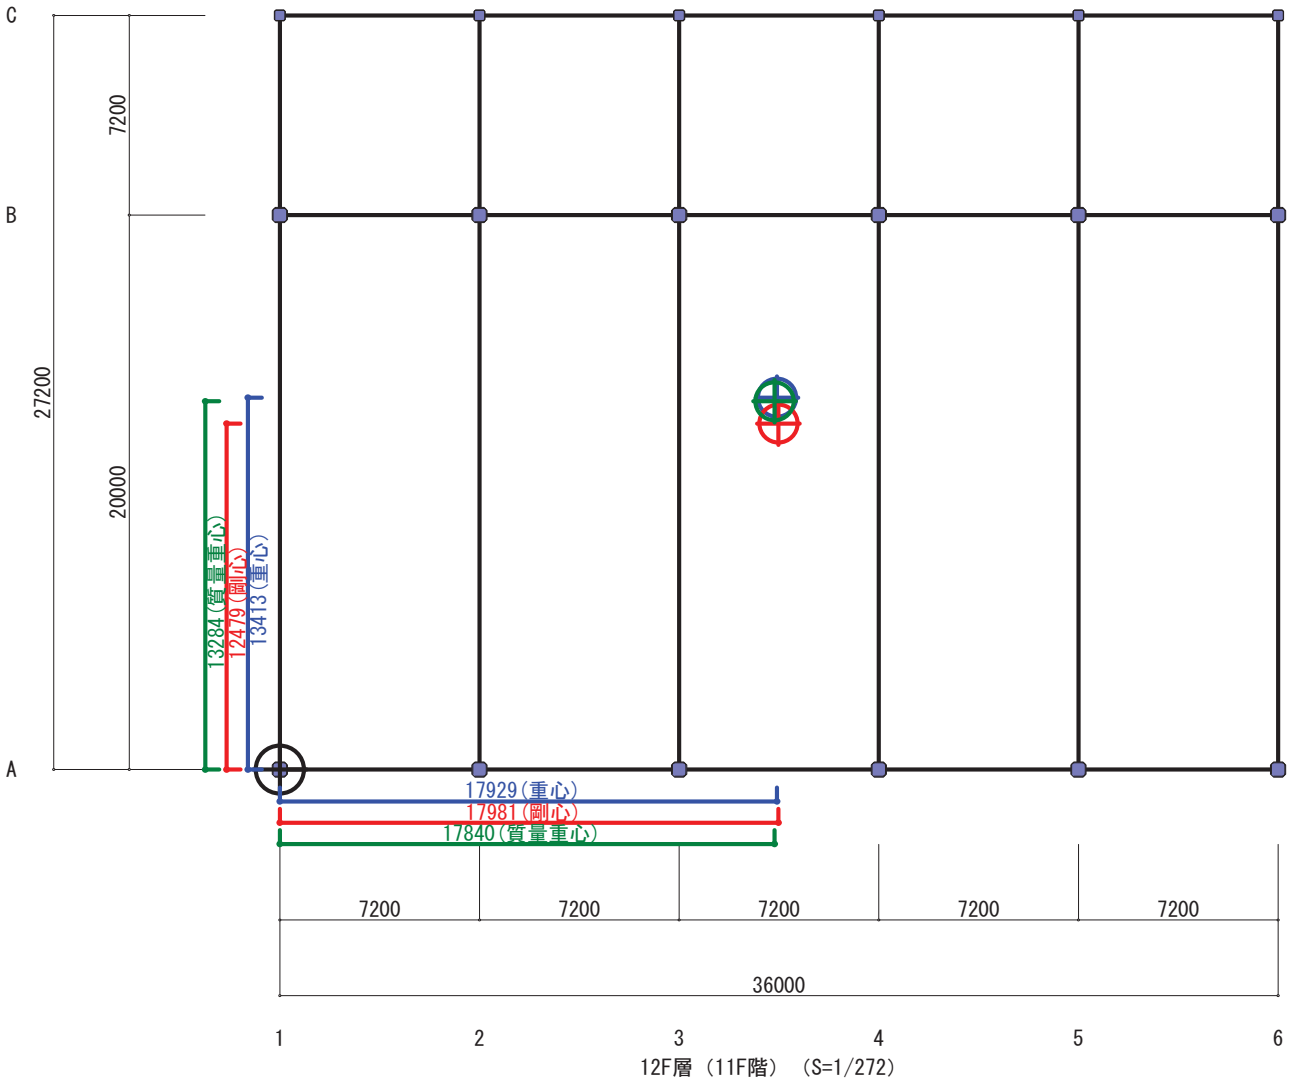


12F層（11F階）（S=1/272）

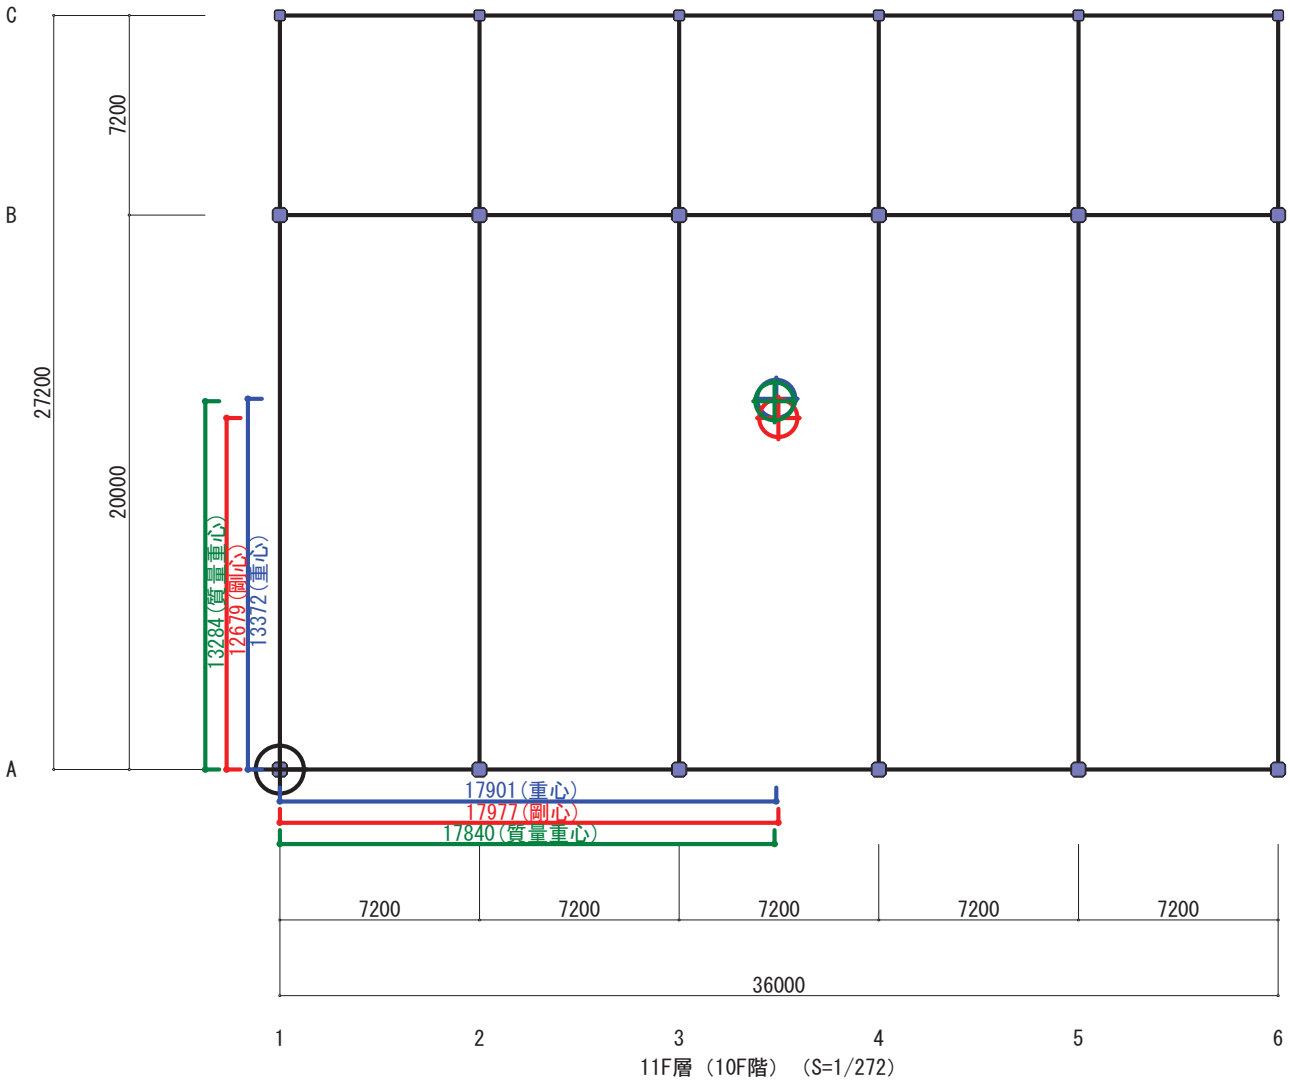


11F層（10F階）（S=1/272）

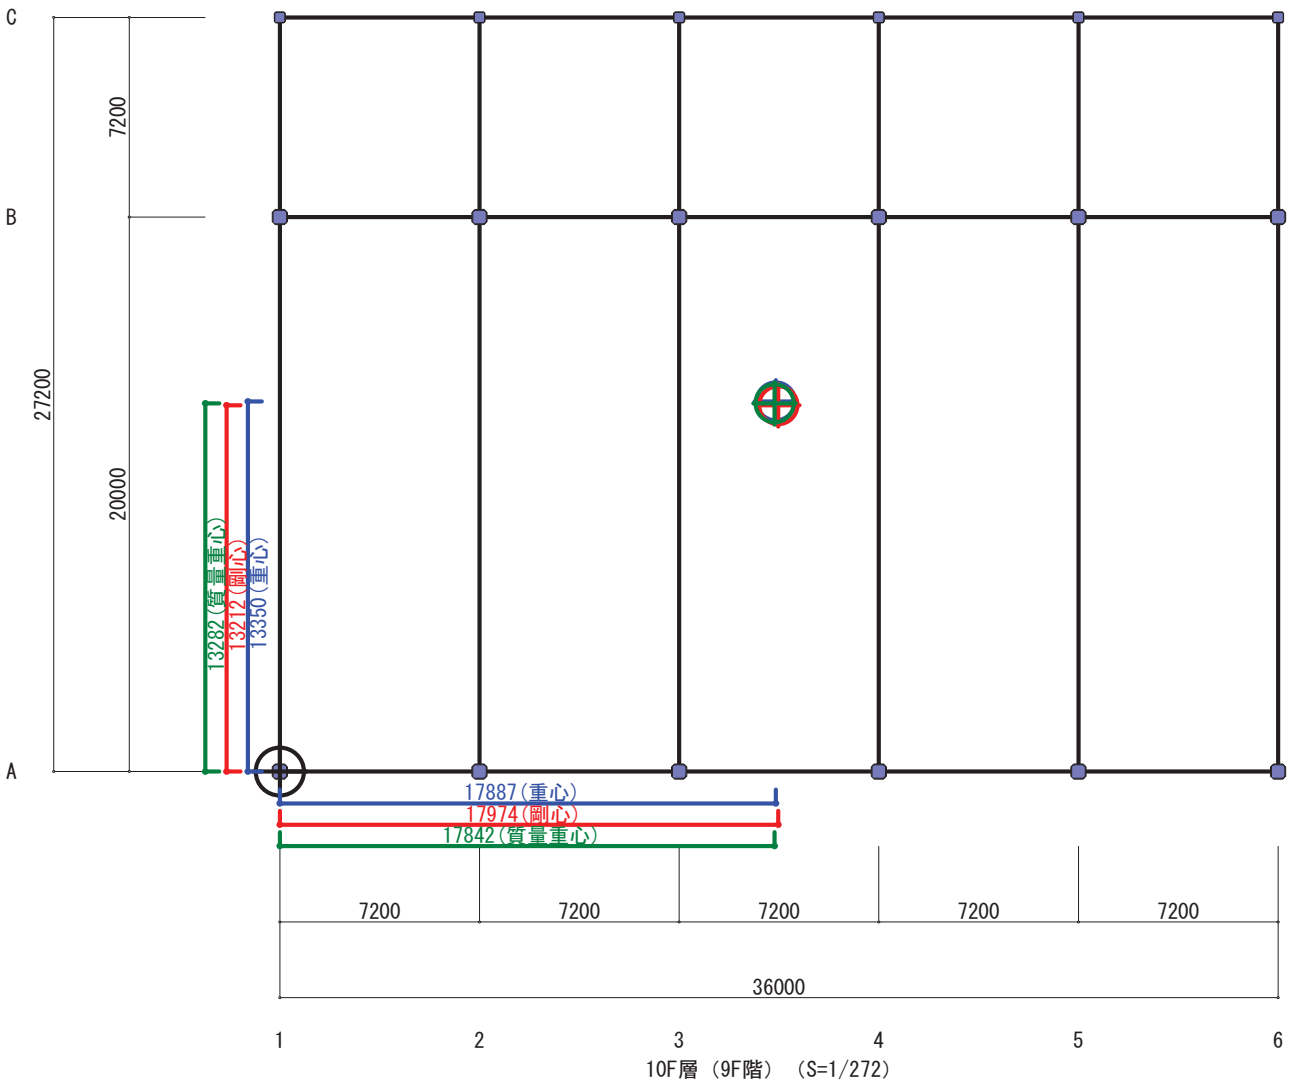


10F層（9F階）（S=1/272）

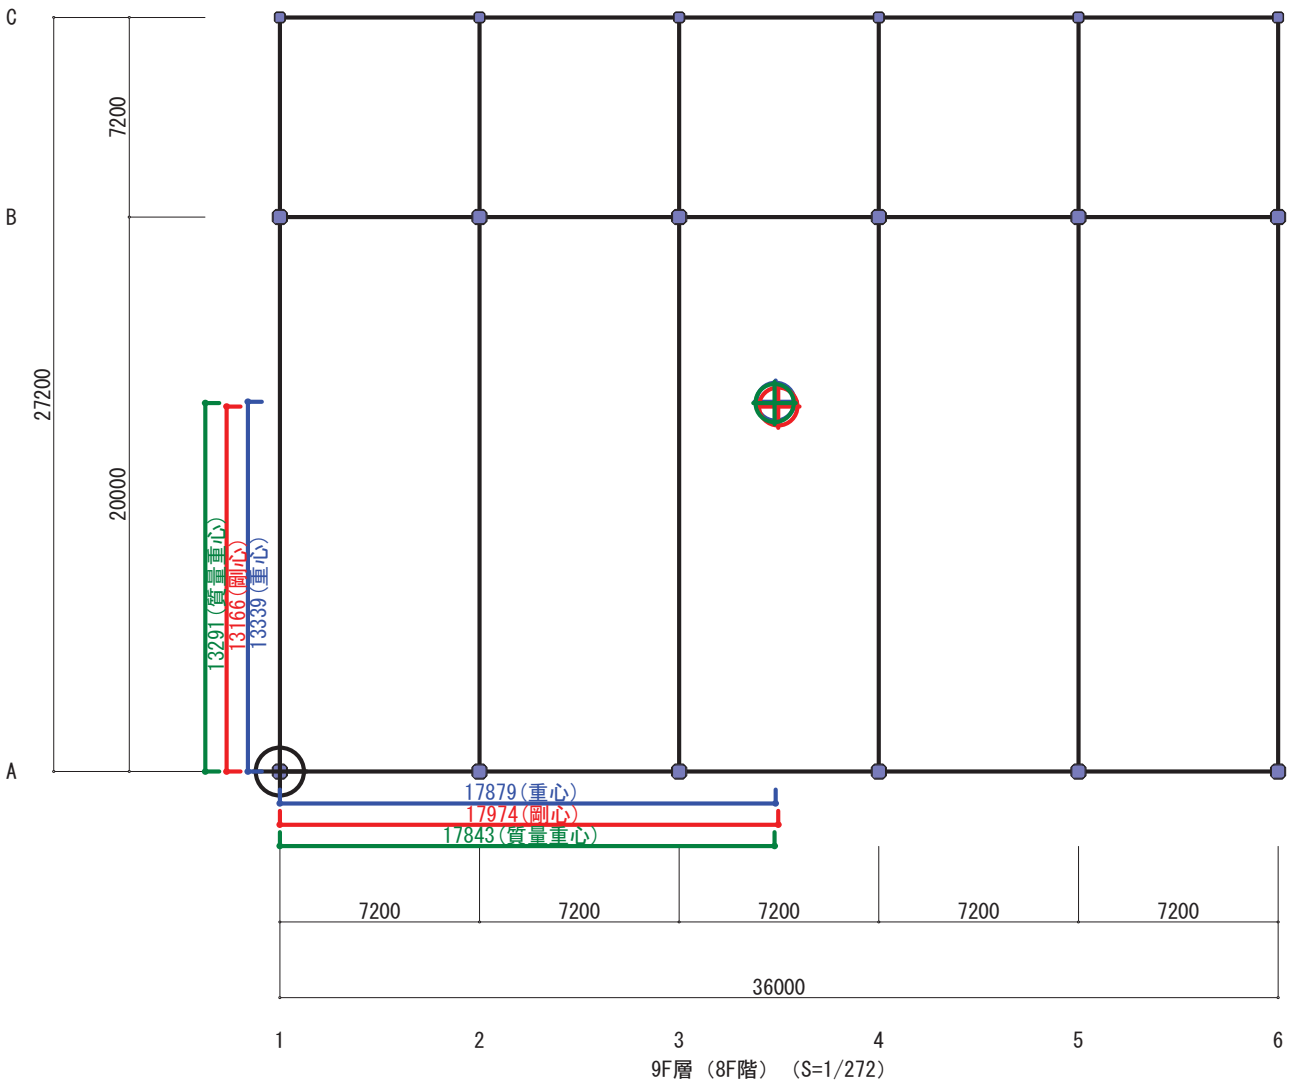


9F層 (8F階)　(S=1/272)

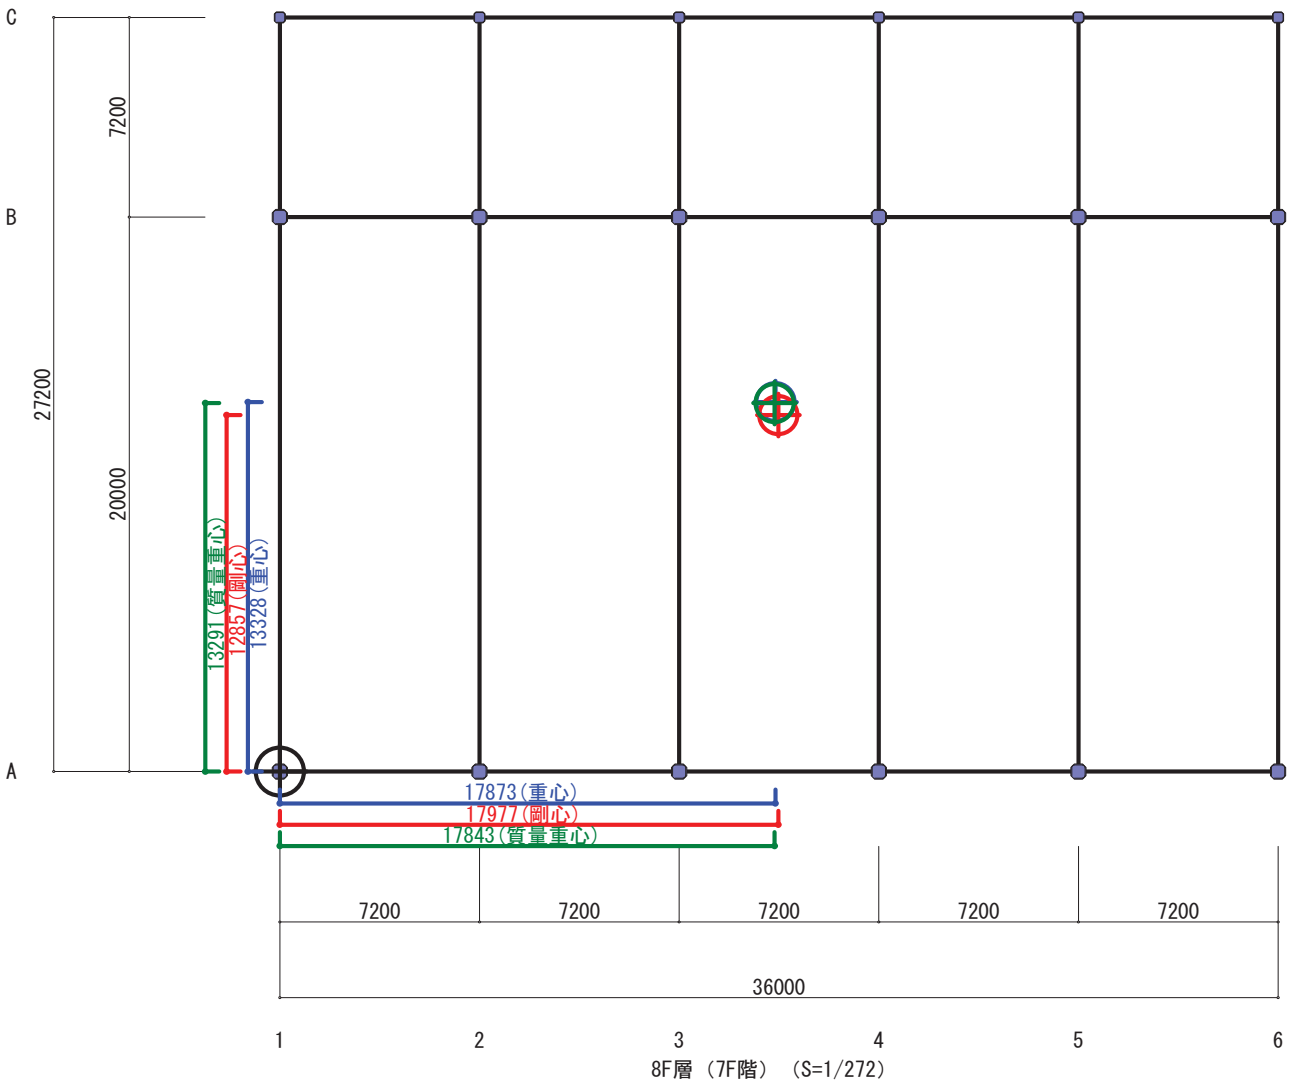


8F層 (7F階)　(S=1/272)

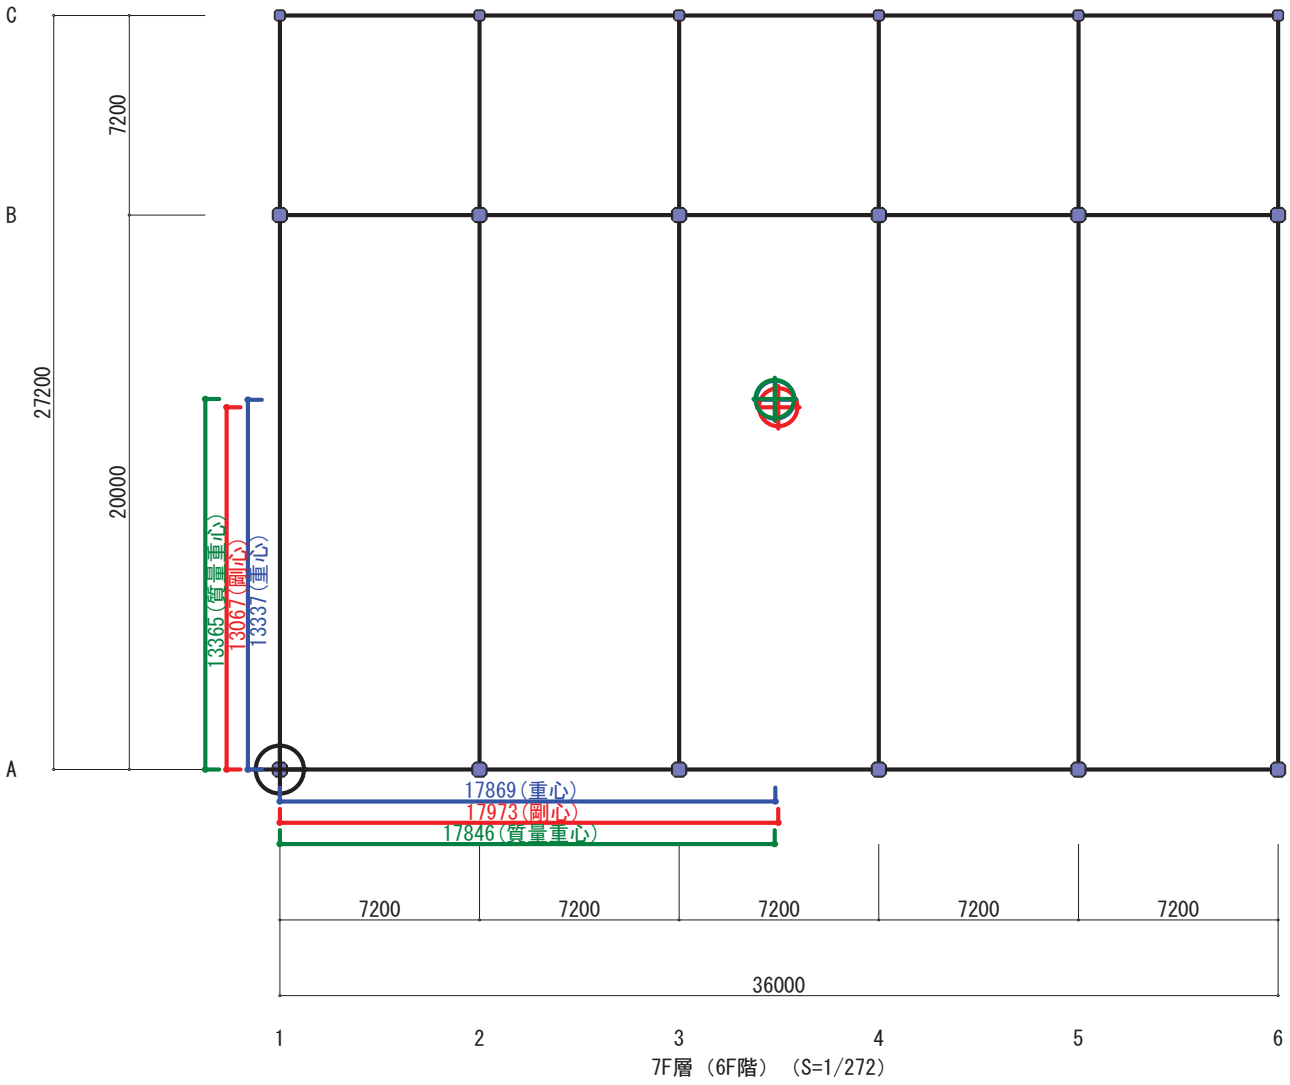


7F層 (6F階)　(S=1/272)

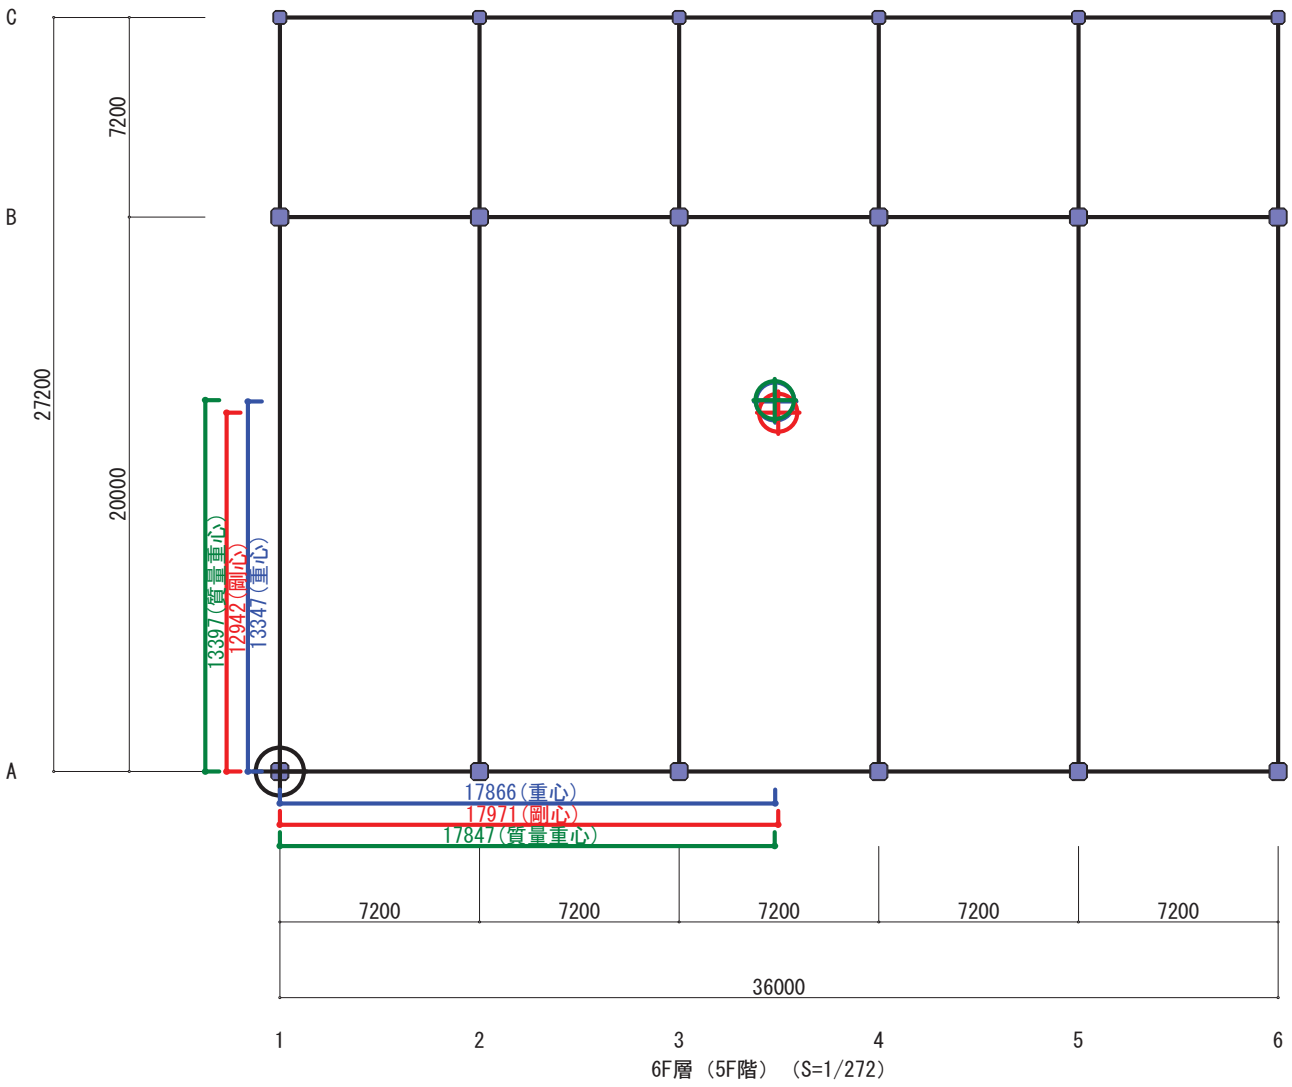


6F層 (5F階)　(S=1/272)

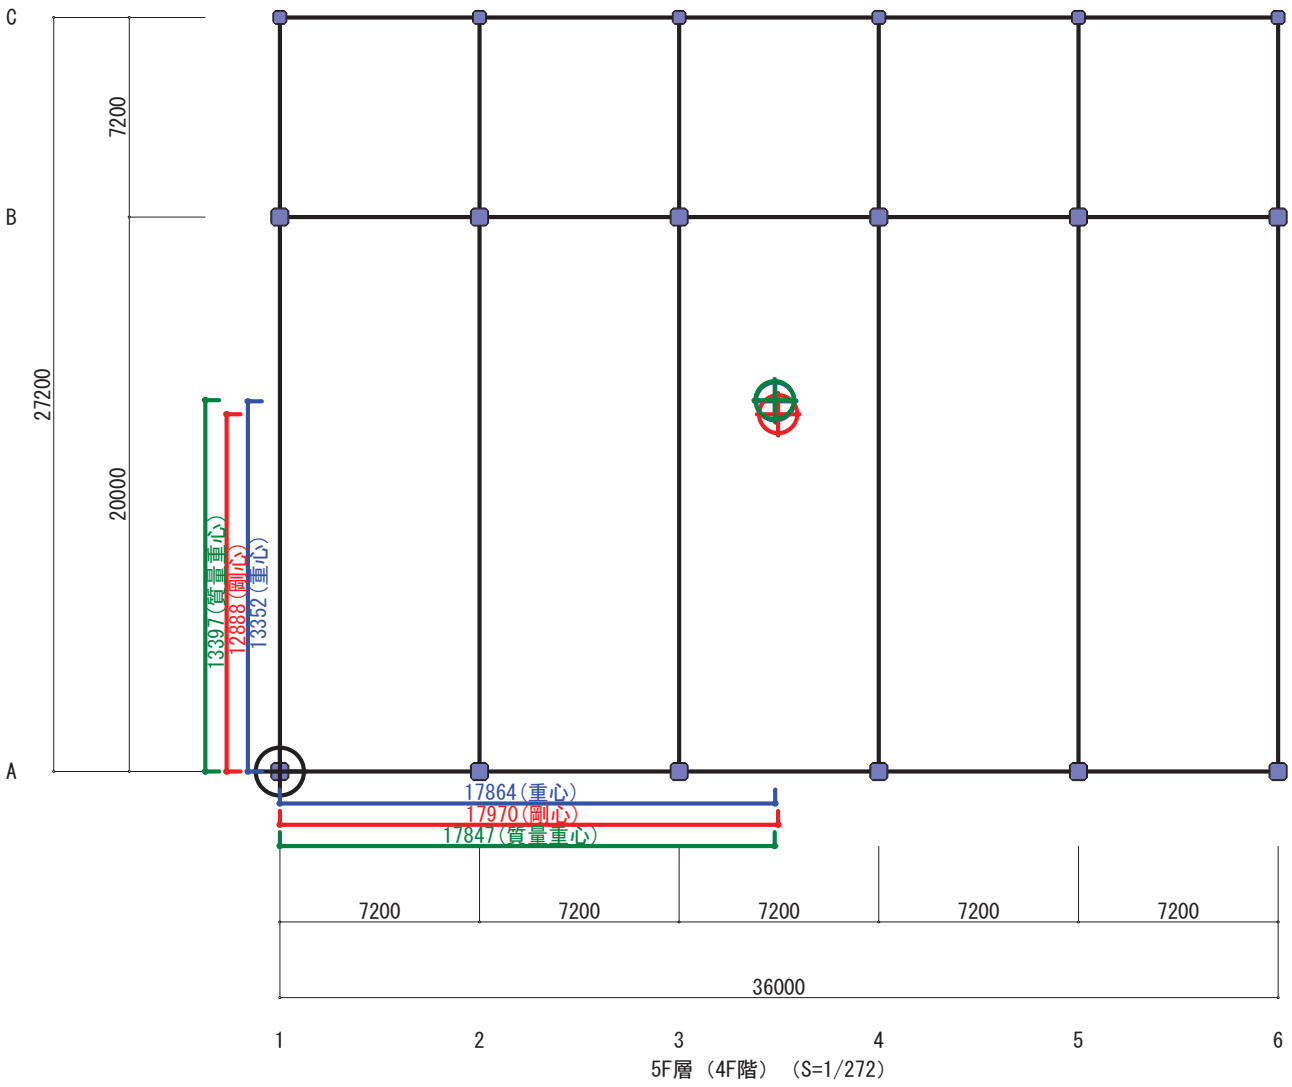


5F層 (4F階)　(S=1/272)

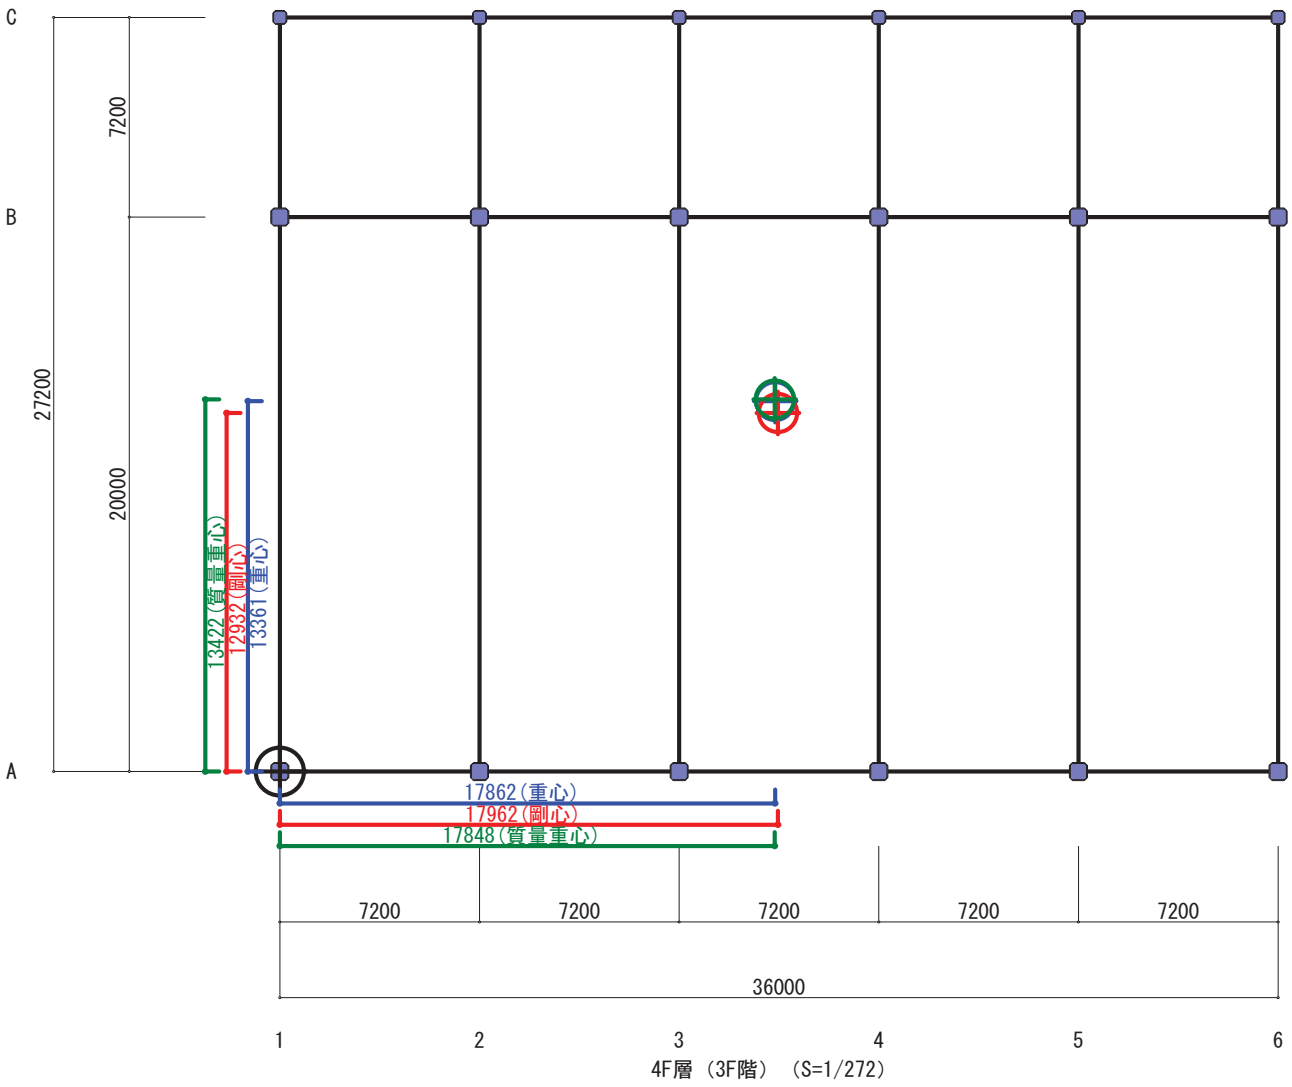

4F層 (3F階)　(S=1/272)

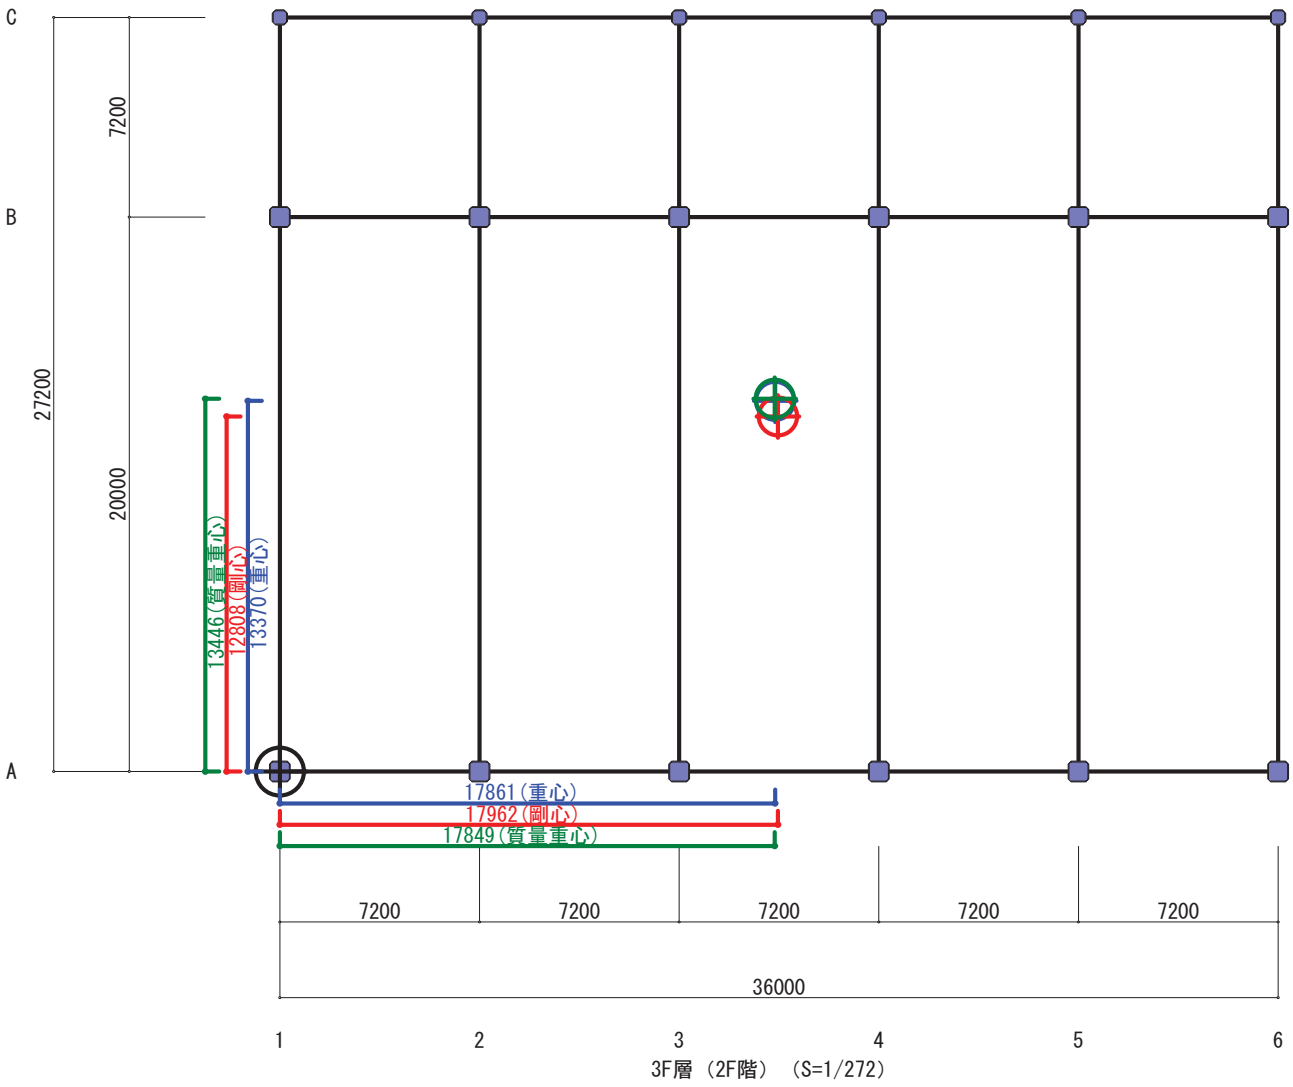

3F層 (2F階)　(S=1/272)

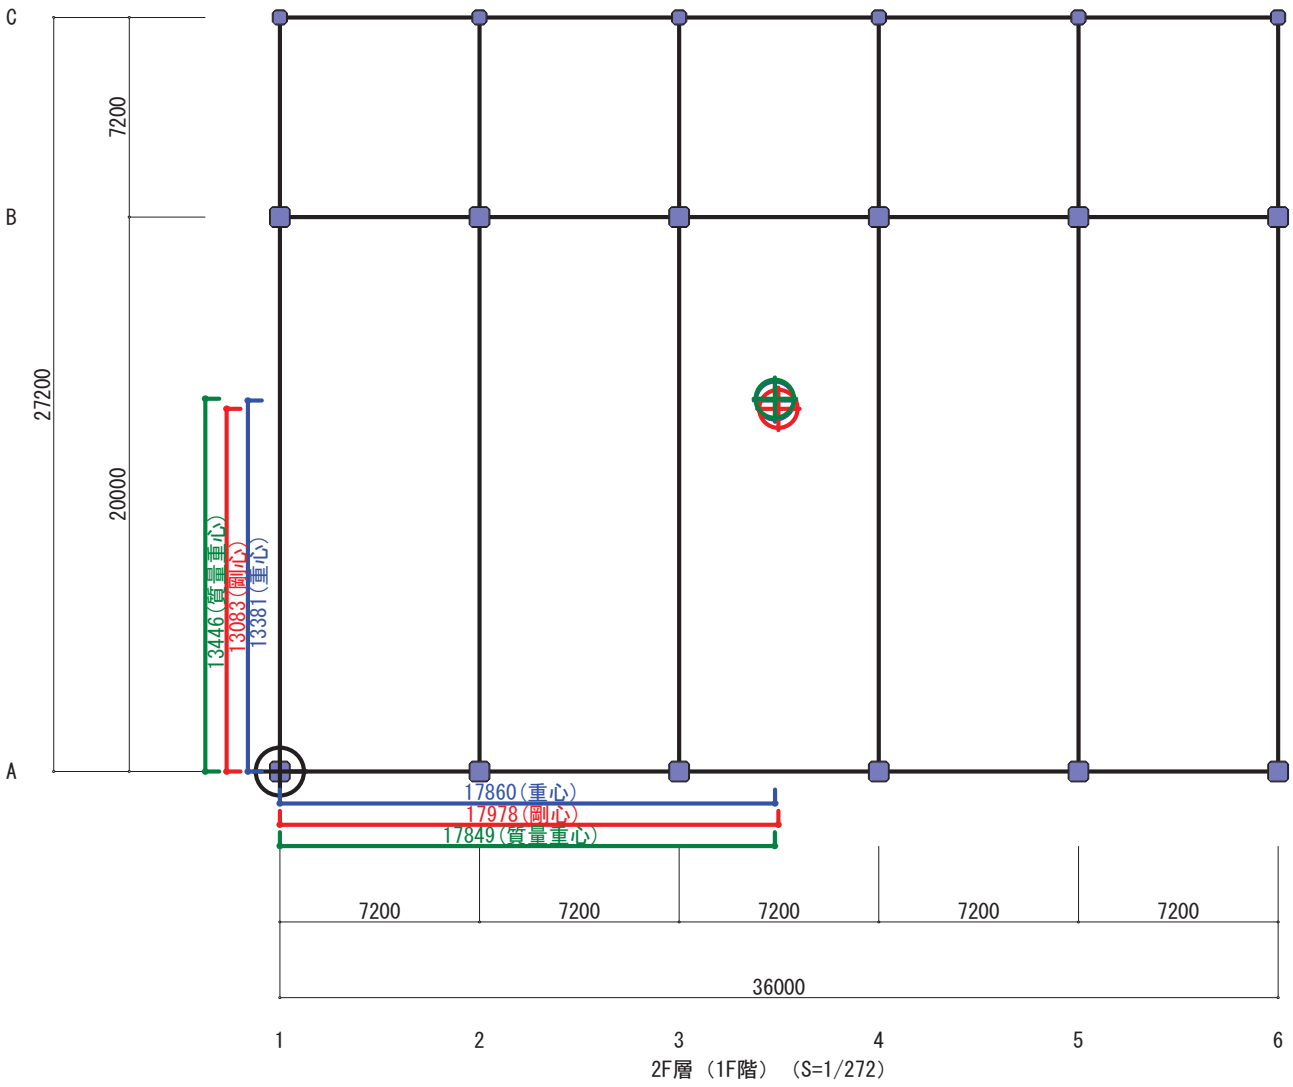

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
12F	2976.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4392.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5594.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6659.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7597.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8418.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9145.59	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9769.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10290.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10712.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11038.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11266.07	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
12F	2976.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4392.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5594.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6659.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7597.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8418.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9145.59	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9769.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10290.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10712.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11038.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11266.07	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
12F	2976.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4392.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5594.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6659.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7597.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8418.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9145.59	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9769.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10290.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10712.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11038.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11266.07	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


Ｙ方向負加力時


階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
12F	2976.58	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4392.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5594.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	6659.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	7597.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	8418.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	9145.59	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9769.52	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10290.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10712.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11038.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11266.07	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率


柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

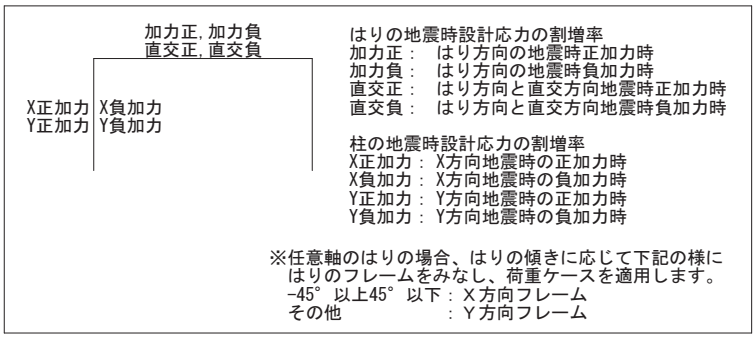


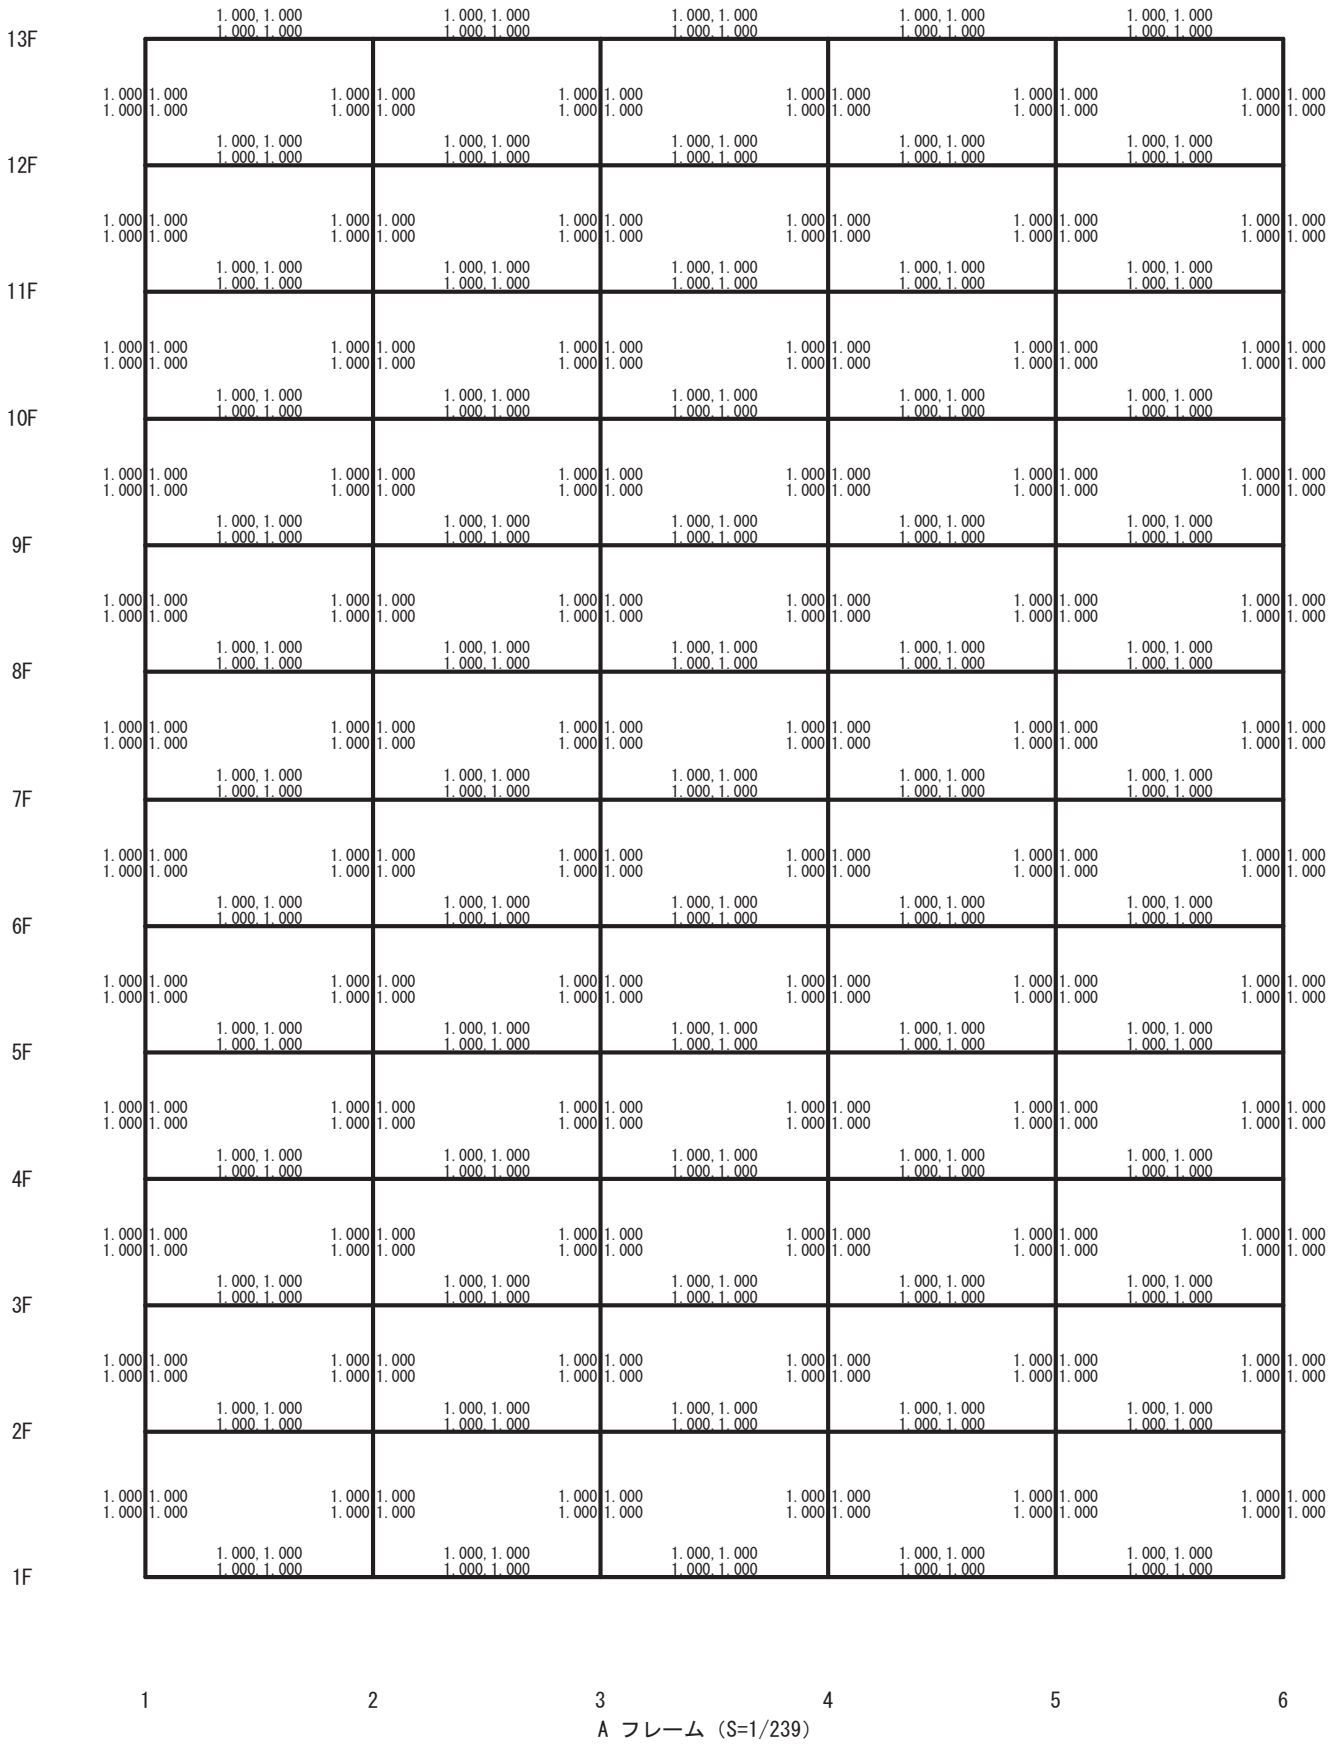
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

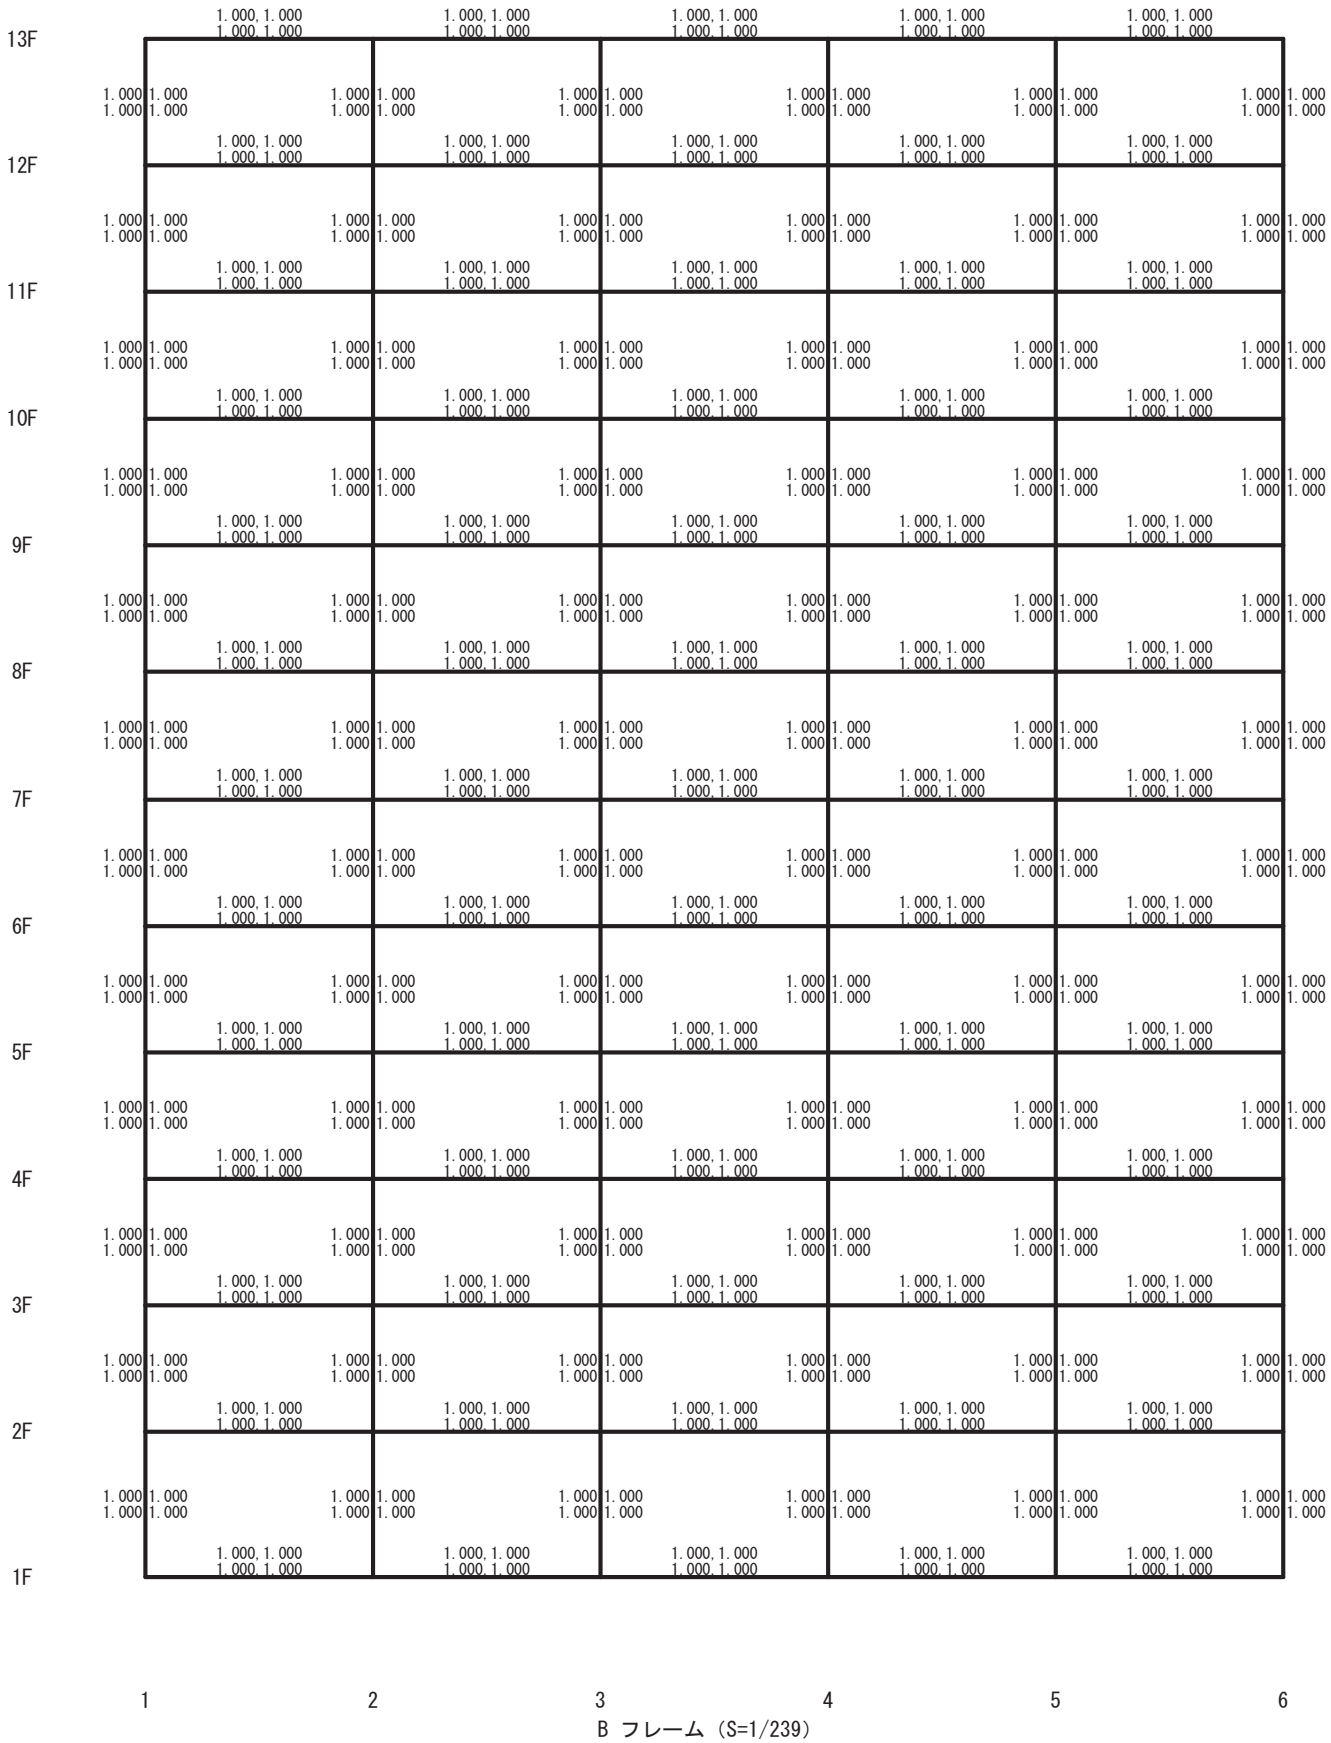
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

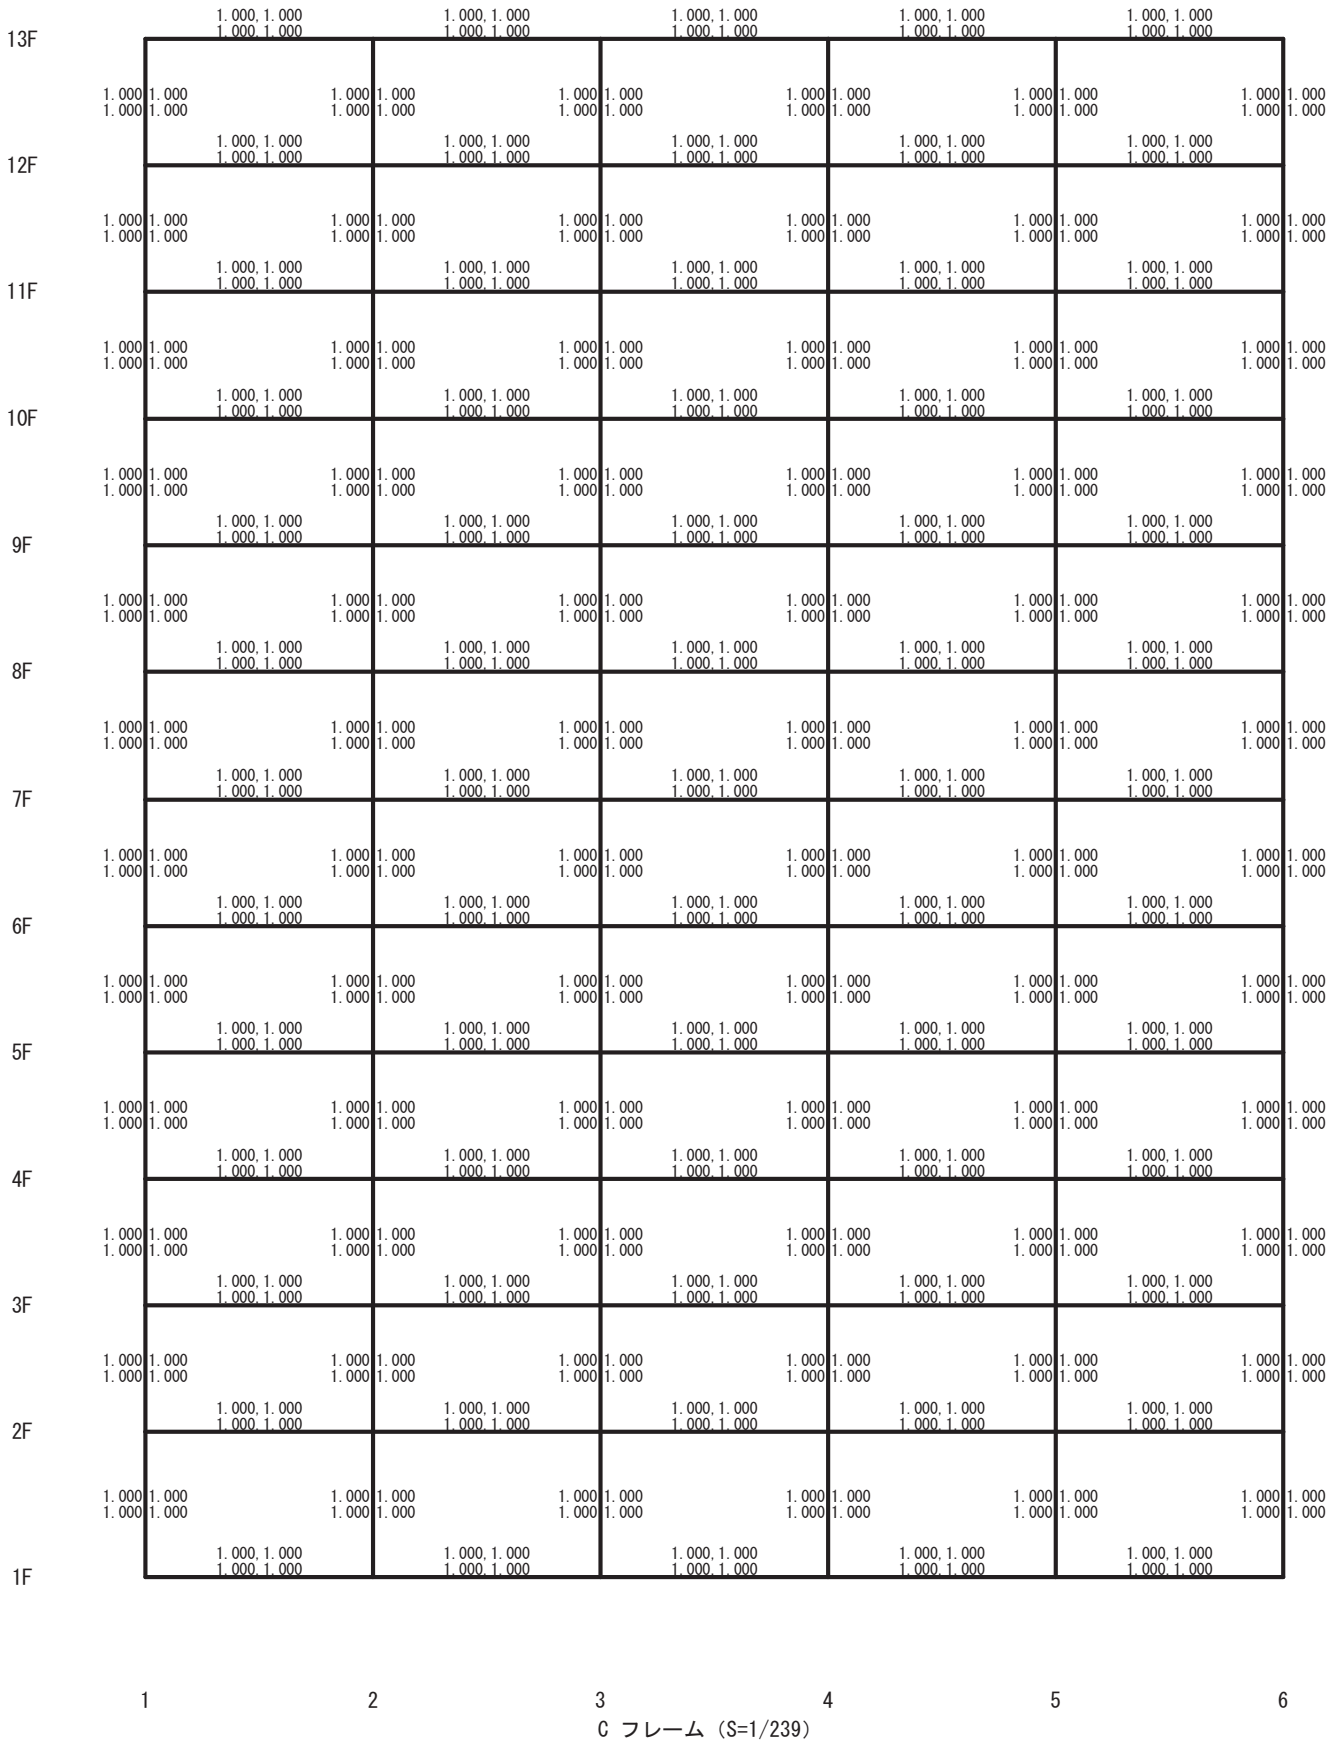
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

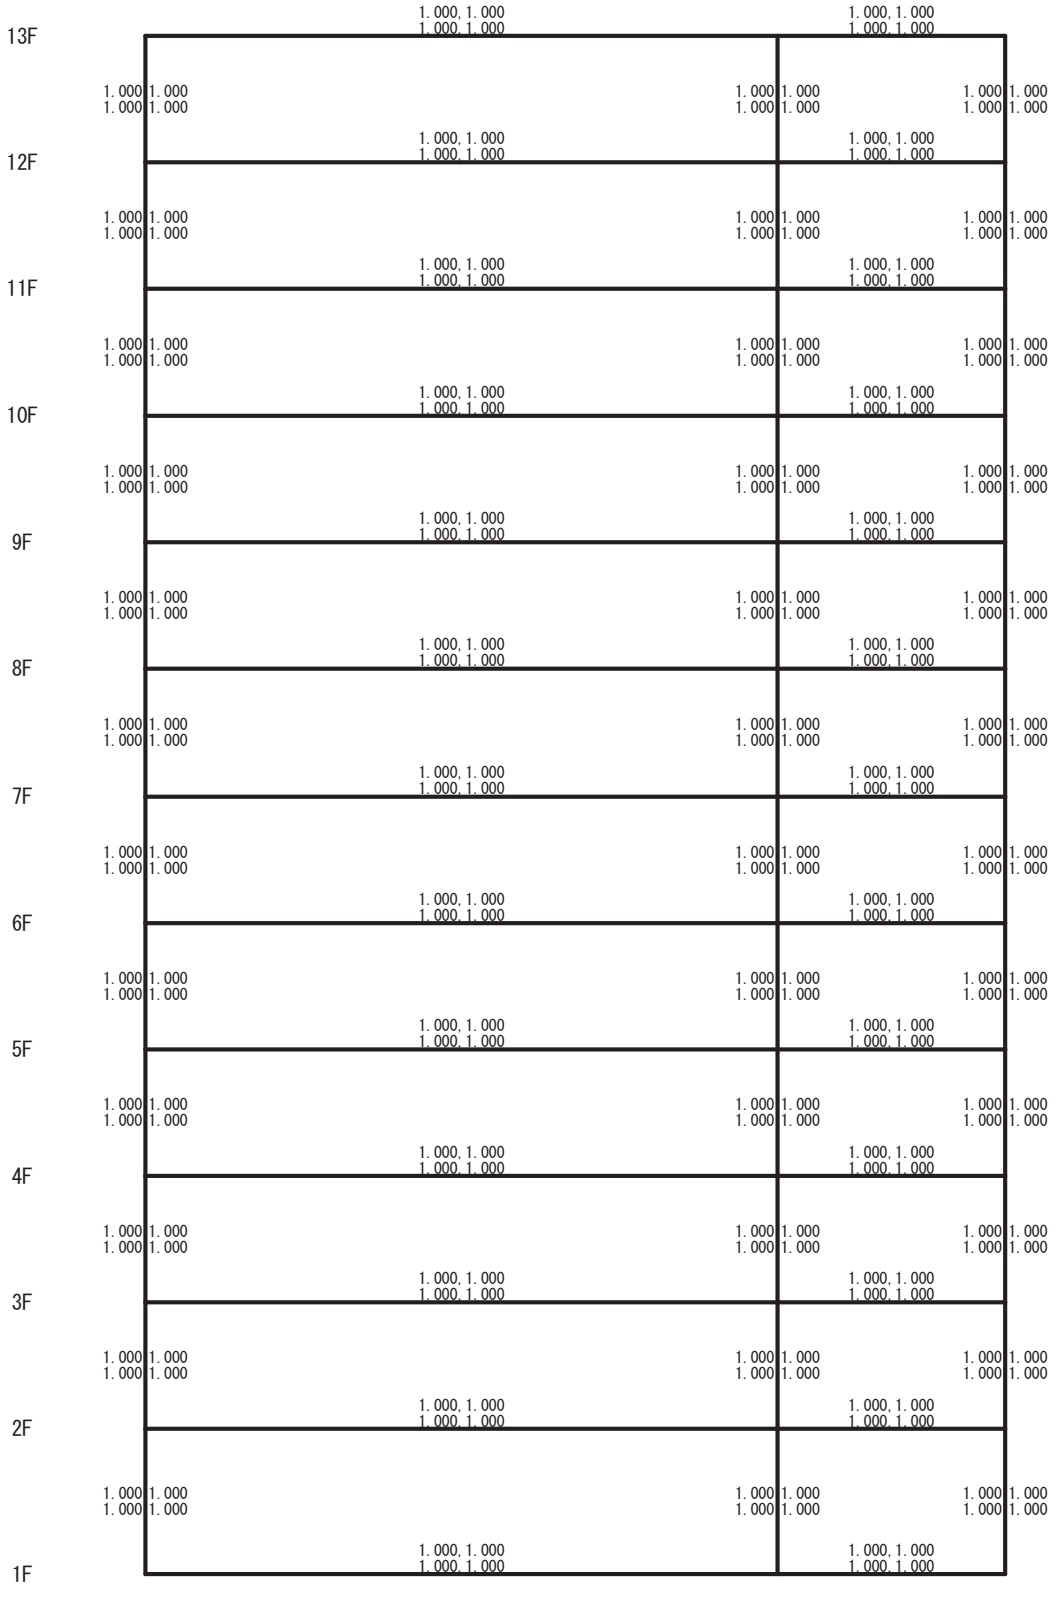


1 フレーム (S=1/239)

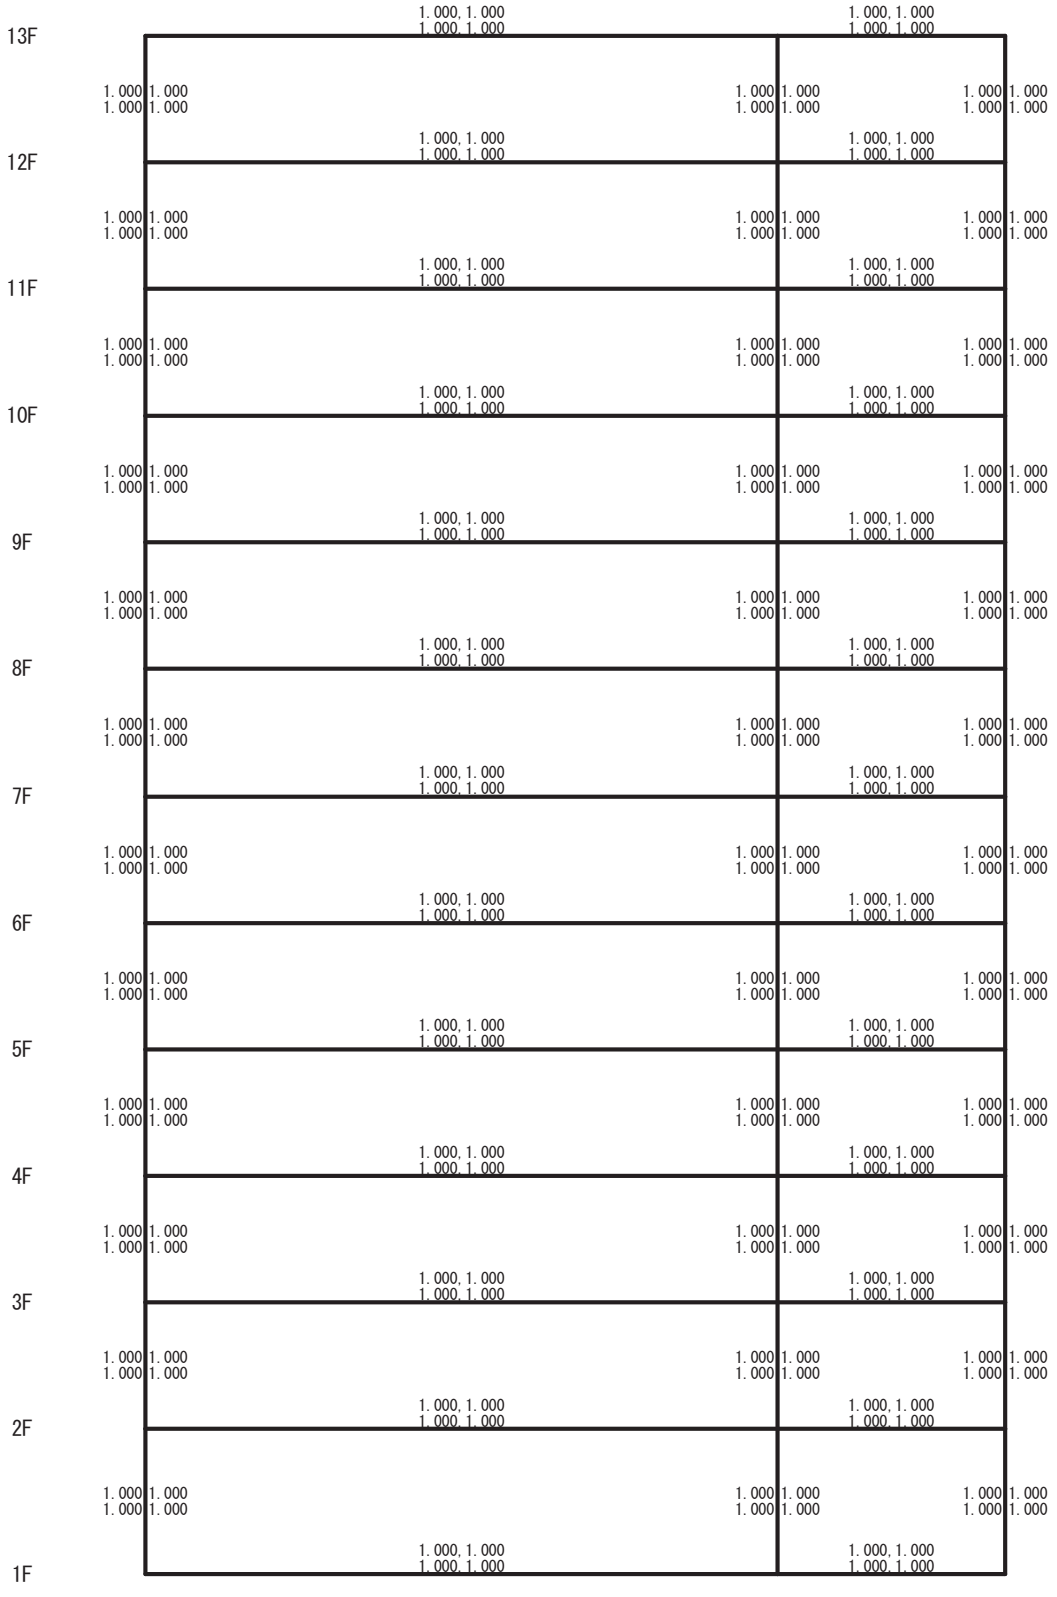


2 フレーム (S=1/239)

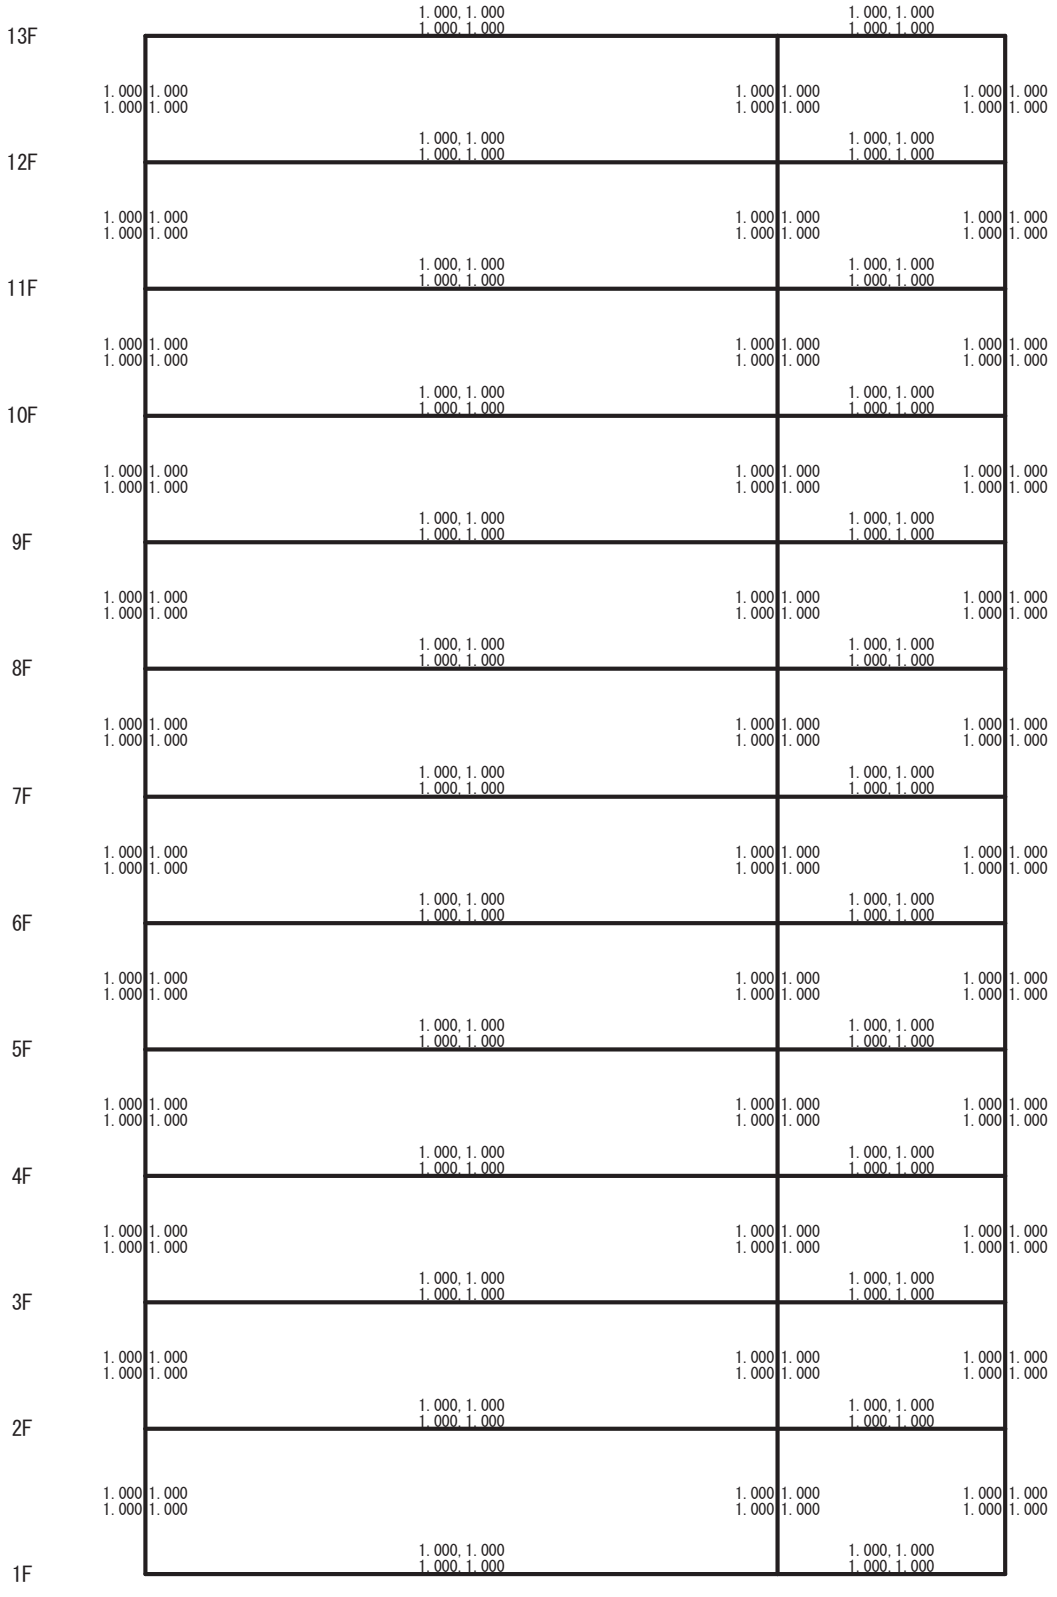


3 フレーム (S=1/239)

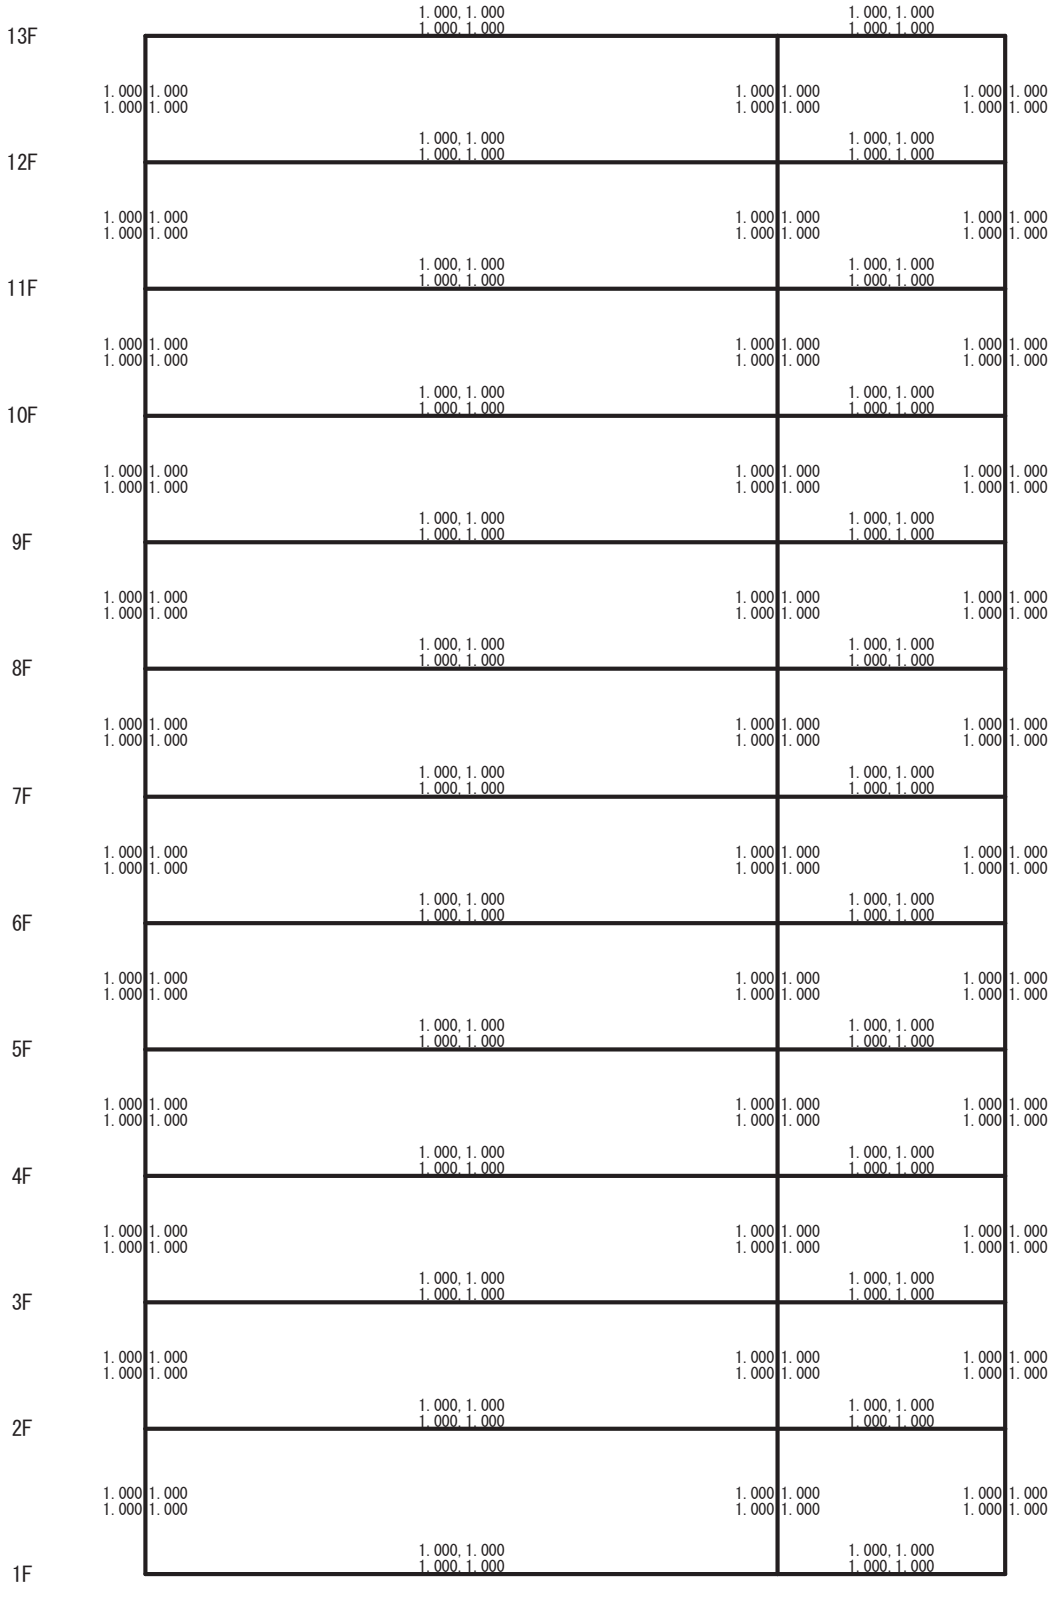

4 フレーム (S=1/239)

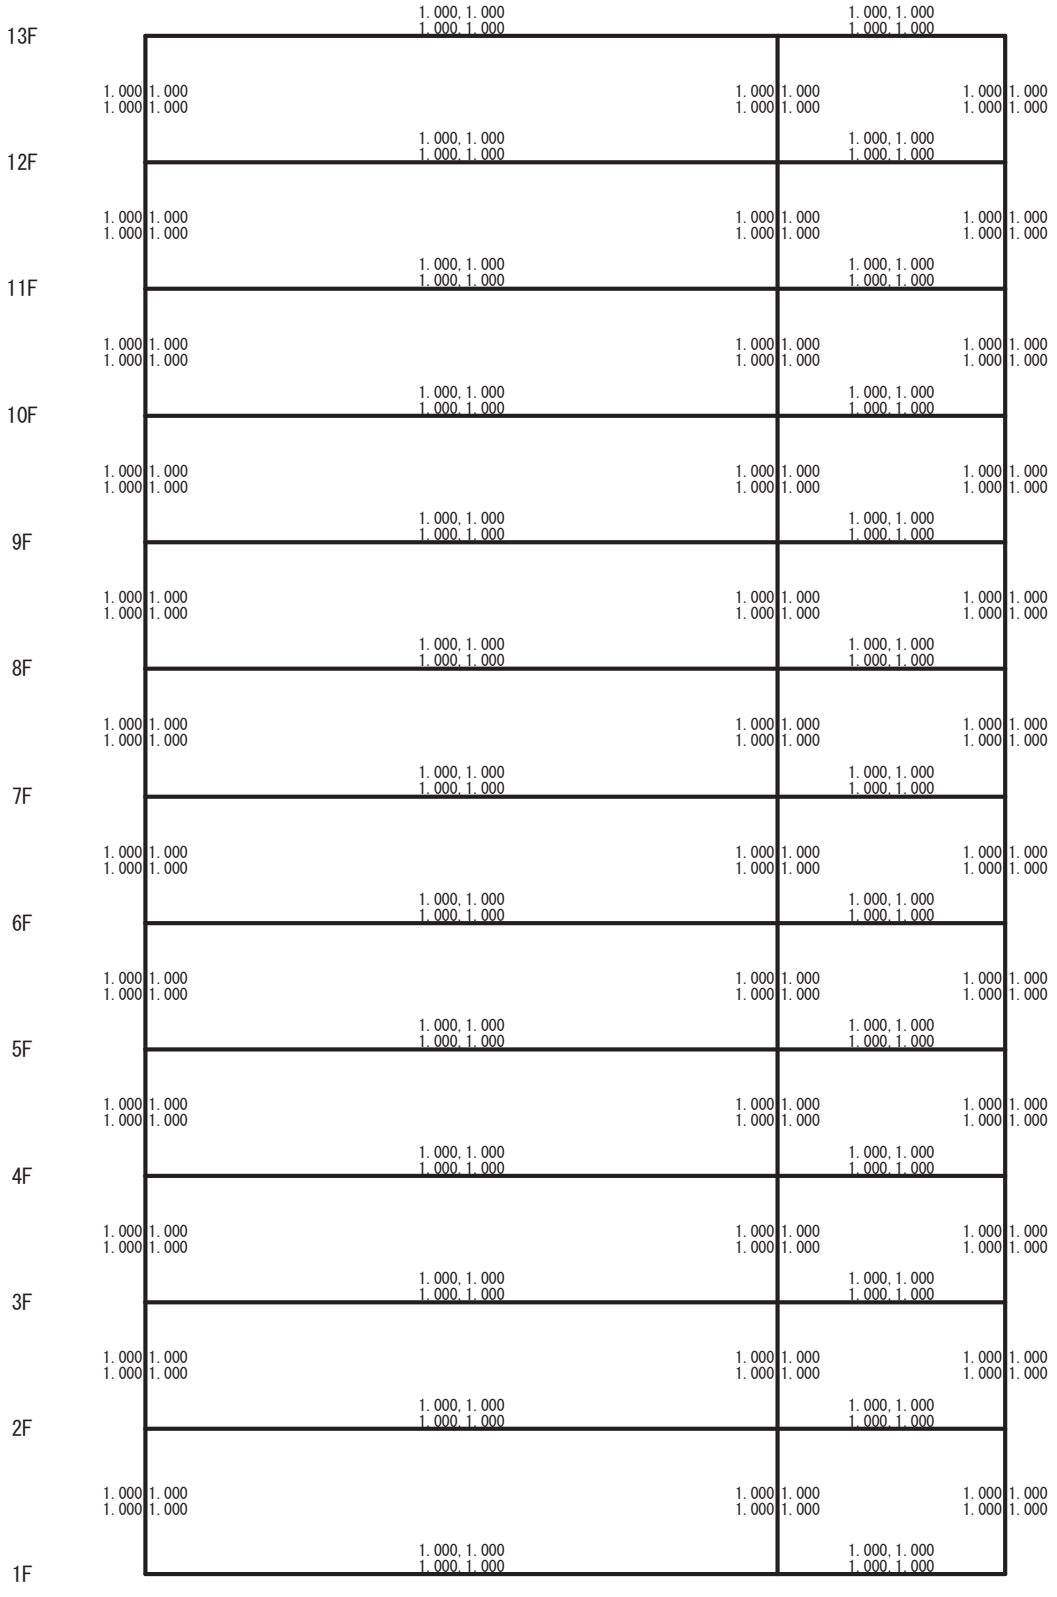

5 フレーム (S=1/239)

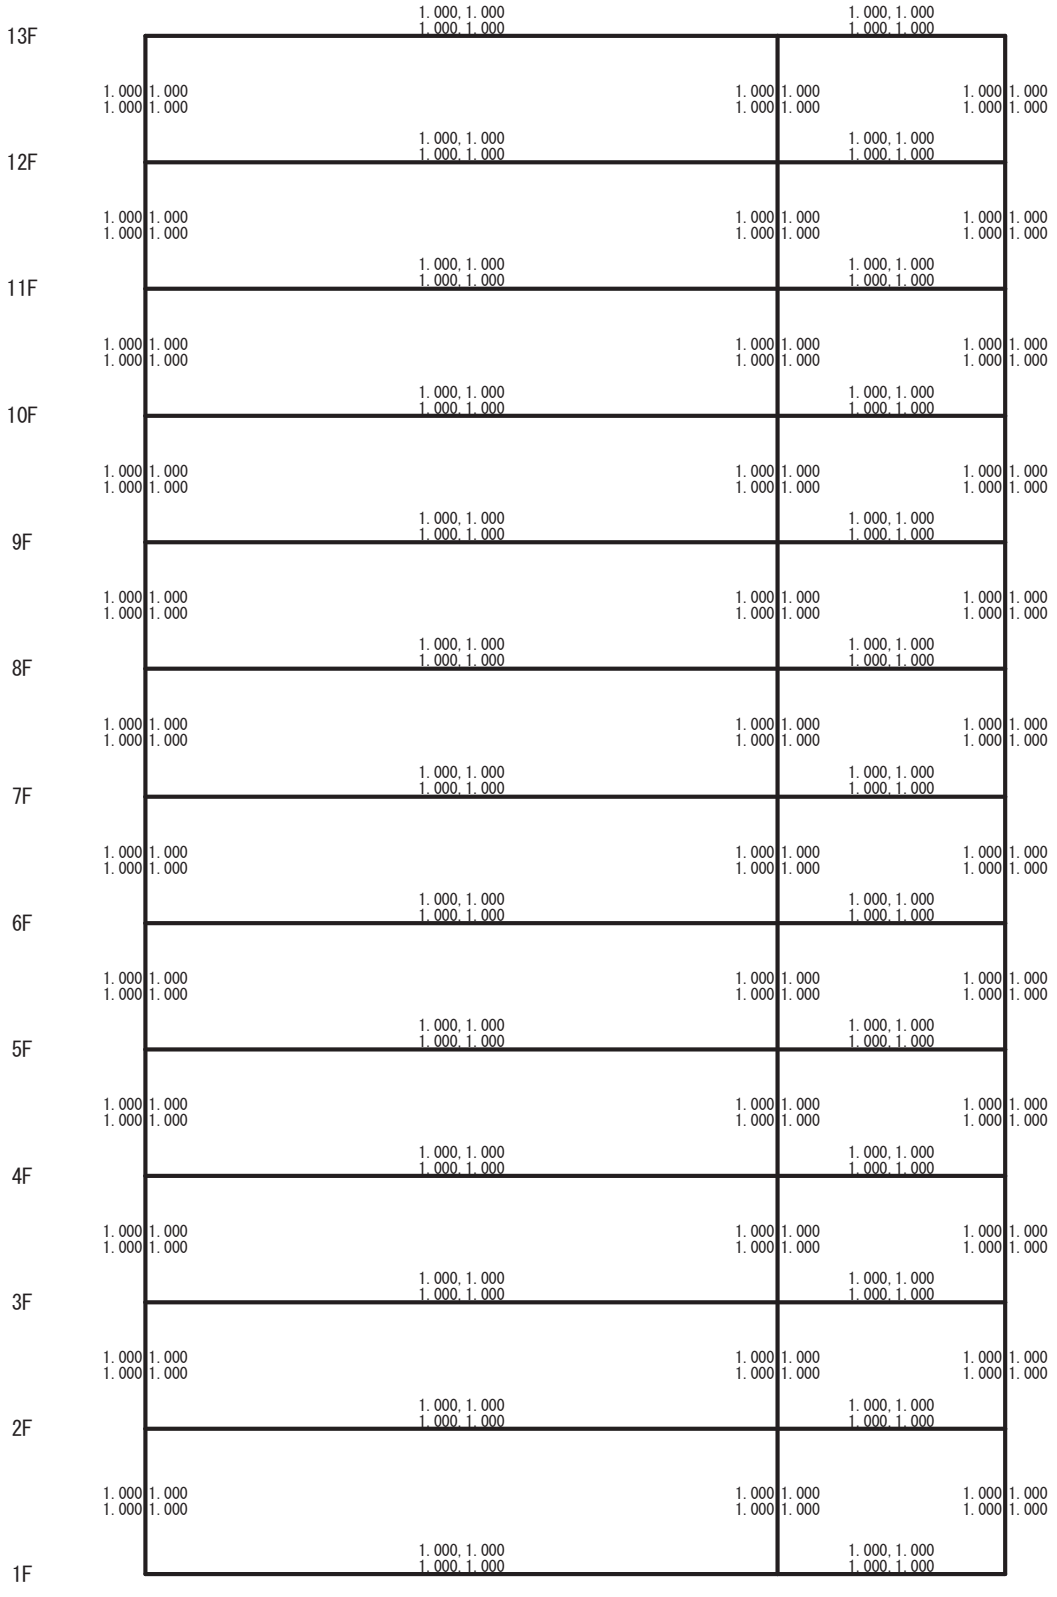

6 フレーム (S=1/239)

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
11F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	95534.0	4670.3	0.0	4670.3	0.0489
		2	95534.0	6660.4	0.0	6660.4	0.0697
		3	95534.0	7086.0	0.0	7086.0	0.0742
		4	95534.0	7087.4	0.0	7087.4	0.0742
		5	95534.0	6665.1	0.0	6665.1	0.0698
		6	95534.0	4662.0	0.0	4662.0	0.0488
	B	1	95534.0	5593.1	0.0	5593.1	0.0585
		2	95534.0	8124.2	0.0	8124.2	0.0850
		3	95534.0	8786.4	0.0	8786.4	0.0920
		4	95534.0	8595.6	0.0	8595.6	0.0900
		5	95534.0	7905.1	0.0	7905.1	0.0827
		6	95534.0	5553.7	0.0	5553.7	0.0581
	C	1	95534.0	1573.3	0.0	1573.3	0.0165
		2	95534.0	2799.7	0.0	2799.7	0.0293
		3	95534.0	3237.6	0.0	3237.6	0.0339
		4	95534.0	2757.9	0.0	2757.9	0.0289
		5	95534.0	2249.6	0.0	2249.6	0.0235
		6	95534.0	1526.6	0.0	1526.6	0.0160
2F	A	1	87466.1	4301.0	0.0	4301.0	0.0492
		2	87466.1	6085.7	0.0	6085.7	0.0696
		3	87466.1	6500.0	0.0	6500.0	0.0743
		4	87466.1	6501.2	0.0	6501.2	0.0743
		5	87466.1	6090.2	0.0	6090.2	0.0696
		6	87466.1	4292.9	0.0	4292.9	0.0491
	B	1	87466.1	5144.2	0.0	5144.2	0.0588
		2	87466.1	7394.9	0.0	7394.9	0.0845
		3	87466.1	8024.1	0.0	8024.1	0.0917
		4	87466.1	7851.3	0.0	7851.3	0.0898
		5	87466.1	7193.9	0.0	7193.9	0.0822
		6	87466.1	5106.0	0.0	5106.0	0.0584
	C	1	87466.1	1446.9	0.0	1446.9	0.0165
		2	87466.1	2563.3	0.0	2563.3	0.0293
		3	87466.1	2960.8	0.0	2960.8	0.0339
		4	87466.1	2537.9	0.0	2537.9	0.0290
		5	87466.1	2070.8	0.0	2070.8	0.0237
		6	87466.1	1401.0	0.0	1401.0	0.0160
3F	A	1	79420.9	3916.2	0.0	3916.2	0.0493
		2	79420.9	5520.5	0.0	5520.5	0.0695
		3	79420.9	5911.3	0.0	5911.3	0.0744
		4	79420.9	5912.4	0.0	5912.4	0.0744
		5	79420.9	5524.4	0.0	5524.4	0.0696
		6	79420.9	3908.6	0.0	3908.6	0.0492
	B	1	79420.9	4681.7	0.0	4681.7	0.0589
		2	79420.9	6697.3	0.0	6697.3	0.0843
		3	79420.9	7281.3	0.0	7281.3	0.0917
		4	79420.9	7126.9	0.0	7126.9	0.0897
		5	79420.9	6515.3	0.0	6515.3	0.0820
		6	79420.9	4645.7	0.0	4645.7	0.0585
	C	1	79420.9	1319.4	0.0	1319.4	0.0166
		2	79420.9	2319.7	0.0	2319.7	0.0292
		3	79420.9	2677.3	0.0	2677.3	0.0337
		4	79420.9	2305.7	0.0	2305.7	0.0290
		5	79420.9	1881.9	0.0	1881.9	0.0237
		6	79420.9	1275.5	0.0	1275.5	0.0161

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
4F	A	1	71427.5	3520.1	0.0	3520.1	0.0493
		2	71427.5	4965.5	0.0	4965.5	0.0695
		3	71427.5	5322.3	0.0	5322.3	0.0745
		4	71427.5	5323.4	0.0	5323.4	0.0745
		5	71427.5	4968.8	0.0	4968.8	0.0696
		6	71427.5	3513.2	0.0	3513.2	0.0492
	B	1	71427.5	4212.4	0.0	4212.4	0.0590
		2	71427.5	6029.8	0.0	6029.8	0.0844
		3	71427.5	6557.8	0.0	6557.8	0.0918
		4	71427.5	6422.7	0.0	6422.7	0.0899
		5	71427.5	5867.8	0.0	5867.8	0.0822
		6	71427.5	4179.2	0.0	4179.2	0.0585
	C	1	71427.5	1190.0	0.0	1190.0	0.0167
		2	71427.5	2070.5	0.0	2070.5	0.0290
		3	71427.5	2387.3	0.0	2387.3	0.0334
		4	71427.5	2063.2	0.0	2063.2	0.0289
		5	71427.5	1684.6	0.0	1684.6	0.0236
		6	71427.5	1148.9	0.0	1148.9	0.0161
5F	A	1	63477.5	3115.7	0.0	3115.7	0.0491
		2	63477.5	4418.7	0.0	4418.7	0.0696
		3	63477.5	4733.6	0.0	4733.6	0.0746
		4	63477.5	4734.4	0.0	4734.4	0.0746
		5	63477.5	4421.0	0.0	4421.0	0.0696
		6	63477.5	3109.7	0.0	3109.7	0.0490
	B	1	63477.5	3736.5	0.0	3736.5	0.0589
		2	63477.5	5377.1	0.0	5377.1	0.0847
		3	63477.5	5840.4	0.0	5840.4	0.0920
		4	63477.5	5725.7	0.0	5725.7	0.0902
		5	63477.5	5236.8	0.0	5236.8	0.0825
		6	63477.5	3706.6	0.0	3706.6	0.0584
	C	1	63477.5	1061.3	0.0	1061.3	0.0167
		2	63477.5	1825.4	0.0	1825.4	0.0288
		3	63477.5	2101.4	0.0	2101.4	0.0331
		4	63477.5	1820.8	0.0	1820.8	0.0287
		5	63477.5	1488.5	0.0	1488.5	0.0235
		6	63477.5	1023.8	0.0	1023.8	0.0161
6F	A	1	55527.4	2695.6	0.0	2695.6	0.0485
		2	55527.4	3879.9	0.0	3879.9	0.0699
		3	55527.4	4141.6	0.0	4141.6	0.0746
		4	55527.4	4142.3	0.0	4142.3	0.0746
		5	55527.4	3881.0	0.0	3881.0	0.0699
		6	55527.4	2690.8	0.0	2690.8	0.0485
	B	1	55527.4	3250.1	0.0	3250.1	0.0585
		2	55527.4	4764.1	0.0	4764.1	0.0858
		3	55527.4	5150.6	0.0	5150.6	0.0928
		4	55527.4	5057.5	0.0	5057.5	0.0911
		5	55527.4	4646.5	0.0	4646.5	0.0837
		6	55527.4	3224.3	0.0	3224.3	0.0581
	C	1	55527.4	925.4	0.0	925.4	0.0167
		2	55527.4	1561.9	0.0	1561.9	0.0281
		3	55527.4	1797.2	0.0	1797.2	0.0324
		4	55527.4	1555.0	0.0	1555.0	0.0280
		5	55527.4	1271.0	0.0	1271.0	0.0229
		6	55527.4	892.7	0.0	892.7	0.0161
7F	A	1	47617.3	2275.0	0.0	2275.0	0.0478
		2	47617.3	3347.0	0.0	3347.0	0.0703
		3	47617.3	3551.0	0.0	3551.0	0.0746
		4	47617.3	3551.4	0.0	3551.4	0.0746
		5	47617.3	3346.9	0.0	3346.9	0.0703
		6	47617.3	2271.3	0.0	2271.3	0.0477
	B	1	47617.3	2762.4	0.0	2762.4	0.0580
		2	47617.3	4153.3	0.0	4153.3	0.0872
		3	47617.3	4457.4	0.0	4457.4	0.0936
		4	47617.3	4385.8	0.0	4385.8	0.0921
		5	47617.3	4058.8	0.0	4058.8	0.0852
		6	47617.3	2741.2	0.0	2741.2	0.0576


階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
7F	C	1	47617.3	791.2	0.0	791.2	0.0166
		2	47617.3	1305.7	0.0	1305.7	0.0274
		3	47617.3	1499.9	0.0	1499.9	0.0315
		4	47617.3	1295.7	0.0	1295.7	0.0272
		5	47617.3	1060.1	0.0	1060.1	0.0223
		6	47617.3	763.3	0.0	763.3	0.0160
8F	A	1	39853.2	1901.9	0.0	1901.9	0.0477
		2	39853.2	2793.4	0.0	2793.4	0.0701
		3	39853.2	2968.8	0.0	2968.8	0.0745
		4	39853.2	2969.1	0.0	2969.1	0.0745
		5	39853.2	2793.3	0.0	2793.3	0.0701
		6	39853.2	1898.7	0.0	1898.7	0.0476
	B	1	39853.2	2316.8	0.0	2316.8	0.0581
		2	39853.2	3480.1	0.0	3480.1	0.0873
		3	39853.2	3737.0	0.0	3737.0	0.0938
		4	39853.2	3680.0	0.0	3680.0	0.0923
		5	39853.2	3403.8	0.0	3403.8	0.0854
		6	39853.2	2298.7	0.0	2298.7	0.0577
	C	1	39853.2	662.5	0.0	662.5	0.0166
		2	39853.2	1088.5	0.0	1088.5	0.0273
		3	39853.2	1242.9	0.0	1242.9	0.0312
		4	39853.2	1083.8	0.0	1083.8	0.0272
		5	39853.2	894.9	0.0	894.9	0.0225
		6	39853.2	639.1	0.0	639.1	0.0160
9F	A	1	32089.2	1525.6	0.0	1525.6	0.0475
		2	32089.2	2242.1	0.0	2242.1	0.0699
		3	32089.2	2385.9	0.0	2385.9	0.0744
		4	32089.2	2386.2	0.0	2386.2	0.0744
		5	32089.2	2242.0	0.0	2242.0	0.0699
		6	32089.2	1523.0	0.0	1523.0	0.0475
	B	1	32089.2	1870.9	0.0	1870.9	0.0583
		2	32089.2	2816.5	0.0	2816.5	0.0878
		3	32089.2	3023.3	0.0	3023.3	0.0942
		4	32089.2	2980.6	0.0	2980.6	0.0929
		5	32089.2	2758.1	0.0	2758.1	0.0860
		6	32089.2	1856.4	0.0	1856.4	0.0579
	C	1	32089.2	527.5	0.0	527.5	0.0164
		2	32089.2	867.6	0.0	867.6	0.0270
		3	32089.2	982.6	0.0	982.6	0.0306
		4	32089.2	866.2	0.0	866.2	0.0270
		5	32089.2	725.2	0.0	725.2	0.0226
		6	32089.2	509.5	0.0	509.5	0.0159
10F	A	1	24345.6	1147.1	0.0	1147.1	0.0471
		2	24345.6	1694.5	0.0	1694.5	0.0696
		3	24345.6	1804.2	0.0	1804.2	0.0741
		4	24345.6	1804.4	0.0	1804.4	0.0741
		5	24345.6	1694.5	0.0	1694.5	0.0696
		6	24345.6	1145.1	0.0	1145.1	0.0470
	B	1	24345.6	1422.1	0.0	1422.1	0.0584
		2	24345.6	2158.5	0.0	2158.5	0.0887
		3	24345.6	2311.3	0.0	2311.3	0.0949
		4	24345.6	2283.3	0.0	2283.3	0.0938
		5	24345.6	2118.6	0.0	2118.6	0.0870
		6	24345.6	1411.4	0.0	1411.4	0.0580
	C	1	24345.6	393.3	0.0	393.3	0.0162
		2	24345.6	648.2	0.0	648.2	0.0266
		3	24345.6	723.5	0.0	723.5	0.0297
		4	24345.6	649.0	0.0	649.0	0.0267
		5	24345.6	556.2	0.0	556.2	0.0228
		6	24345.6	380.6	0.0	380.6	0.0156
11F	A	1	16702.4	772.7	0.0	772.7	0.0463
		2	16702.4	1158.4	0.0	1158.4	0.0694
		3	16702.4	1232.5	0.0	1232.5	0.0738
		4	16702.4	1232.6	0.0	1232.6	0.0738
		5	16702.4	1158.4	0.0	1158.4	0.0694
		6	16702.4	771.5	0.0	771.5	0.0462

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
11F	B	1	16702.4	973.8	0.0	973.8	0.0583
		2	16702.4	1501.4	0.0	1501.4	0.0899
		3	16702.4	1597.4	0.0	1597.4	0.0956
		4	16702.4	1584.6	0.0	1584.6	0.0949
		5	16702.4	1480.4	0.0	1480.4	0.0886
		6	16702.4	966.9	0.0	966.9	0.0579
	C	1	16702.4	267.6	0.0	267.6	0.0160
		2	16702.4	435.6	0.0	435.6	0.0261
		3	16702.4	472.2	0.0	472.2	0.0283
		4	16702.4	442.8	0.0	442.8	0.0265
		5	16702.4	394.9	0.0	394.9	0.0236
		6	16702.4	258.8	0.0	258.8	0.0155


A-4.5　Ｓの断面計算

A-4.5.1　Ｓはりの断面計算


（１）Ｓはりの計算指定

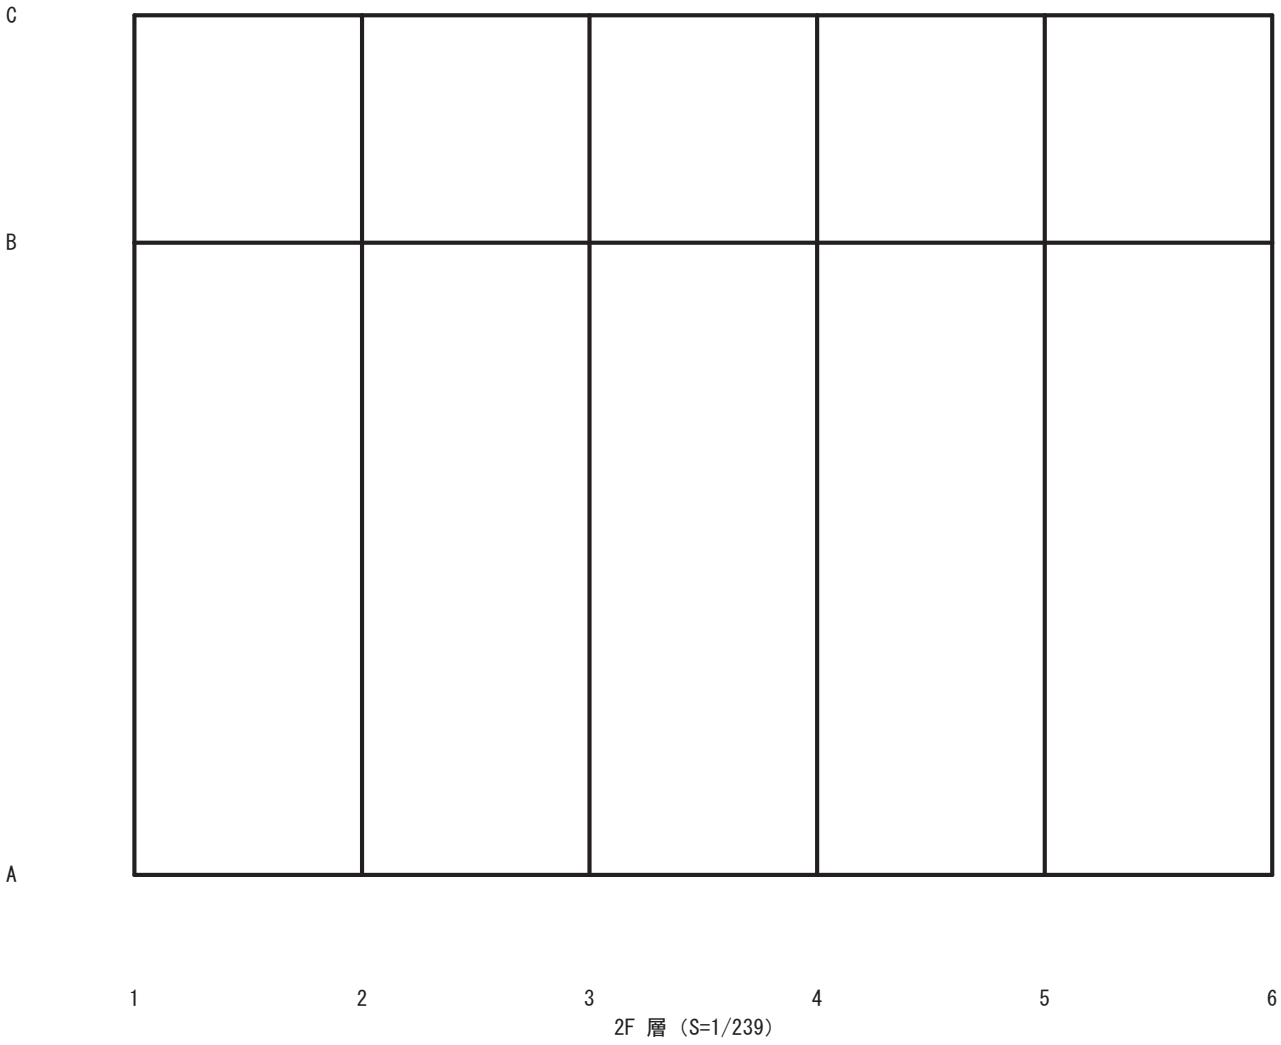


2F 層 (S=1/239)

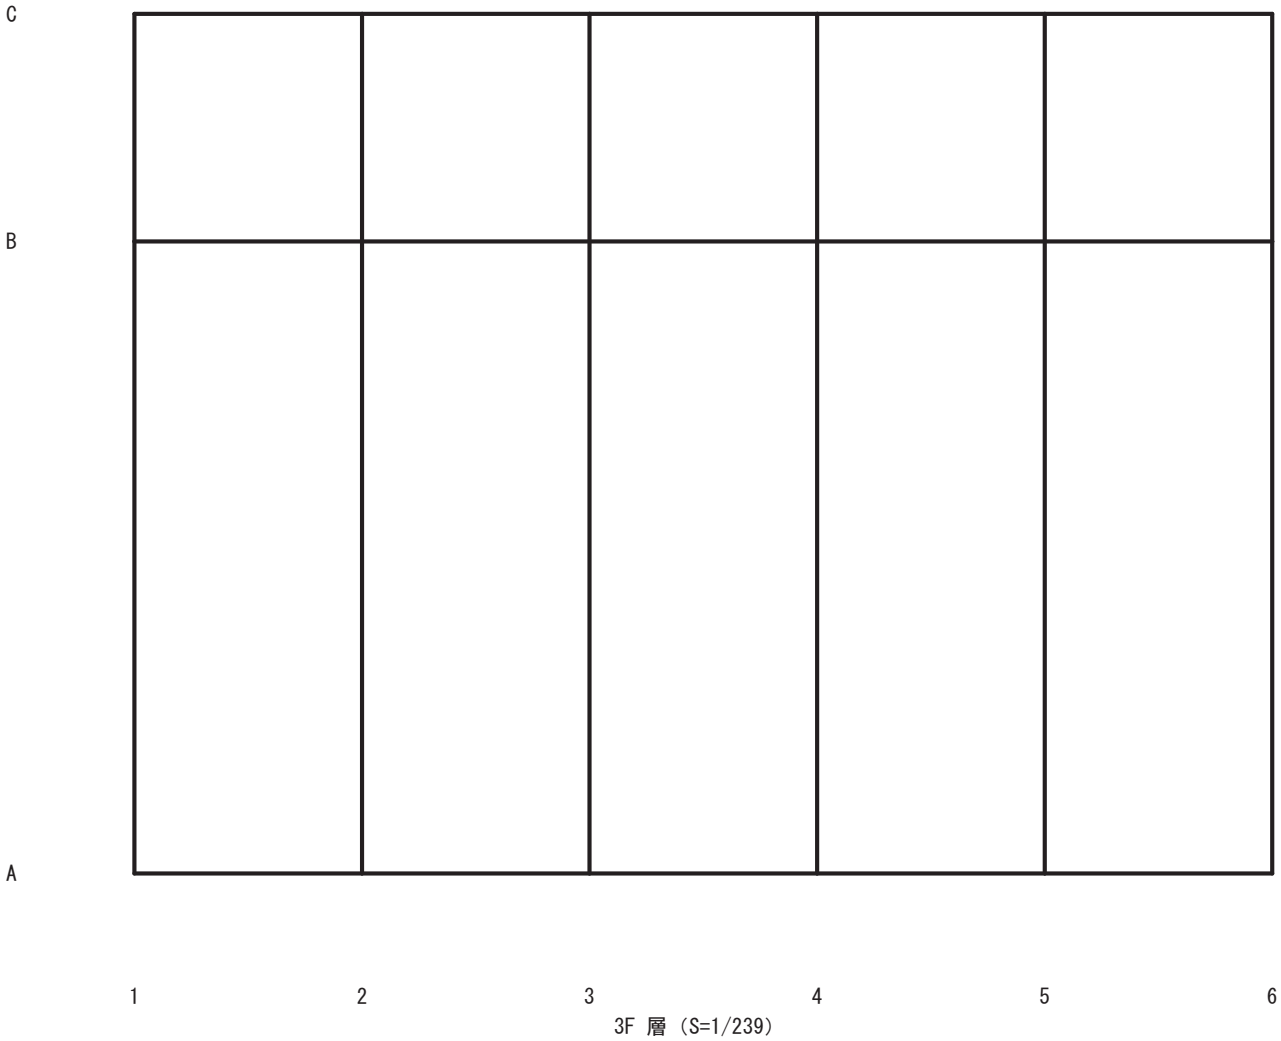


3F 層 (S=1/239)

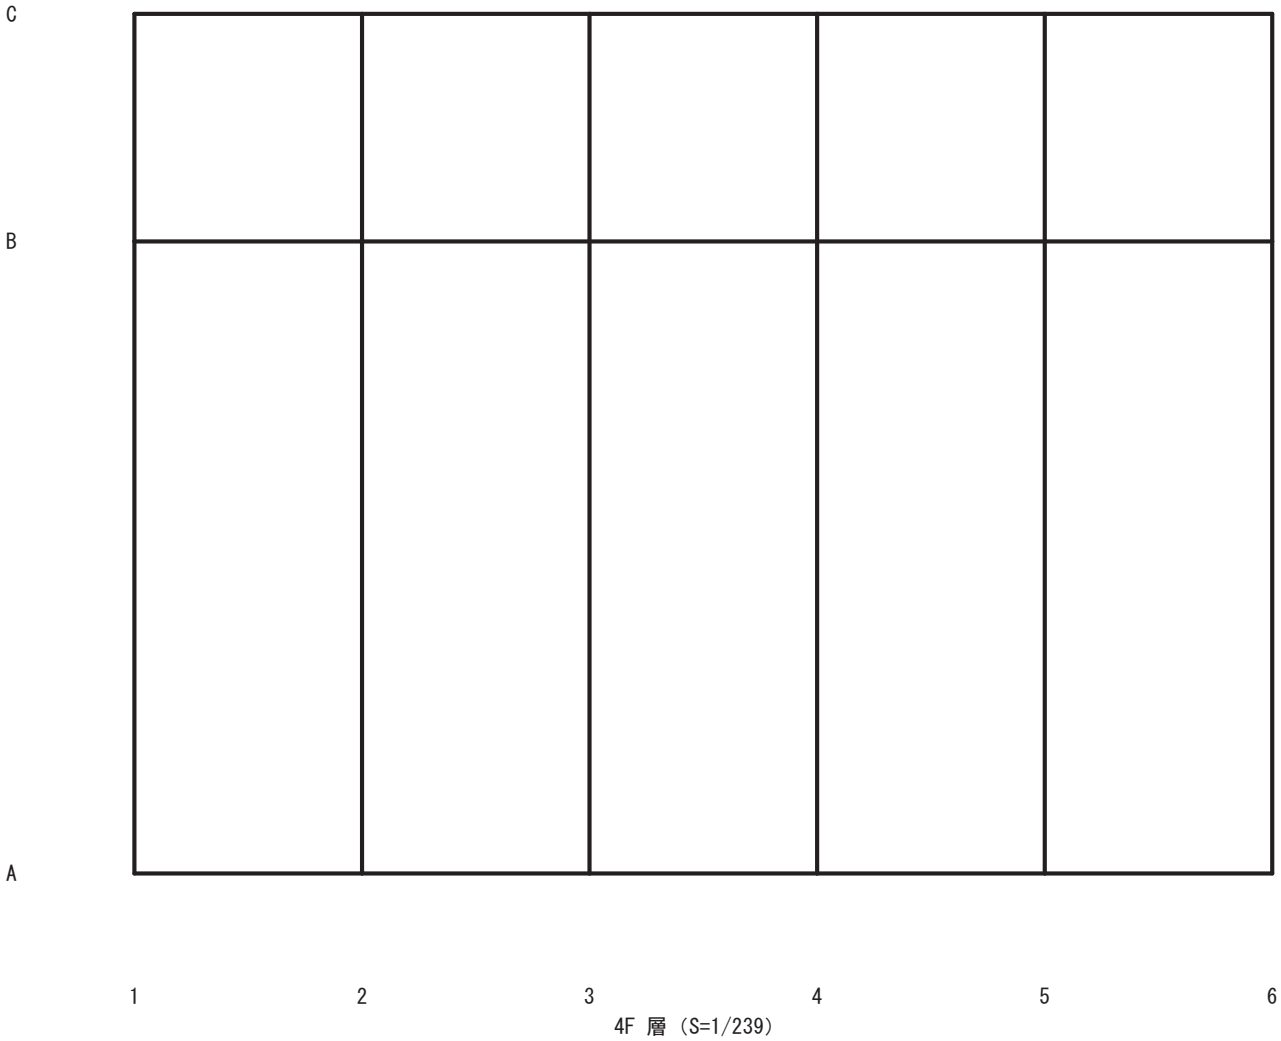


4F 層 (S=1/239)

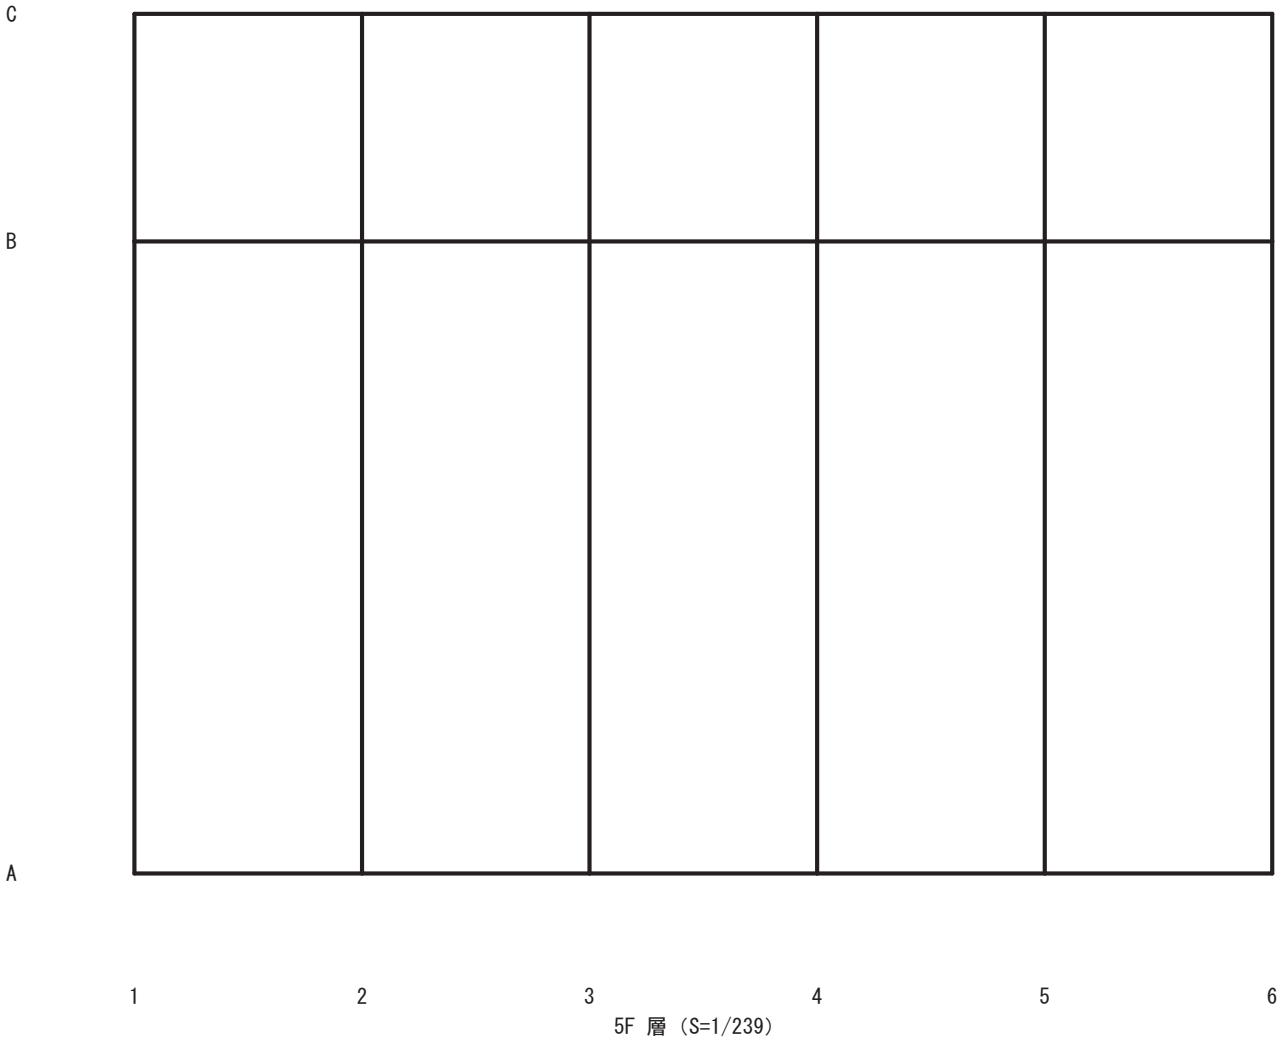


5F 層 (S=1/239)

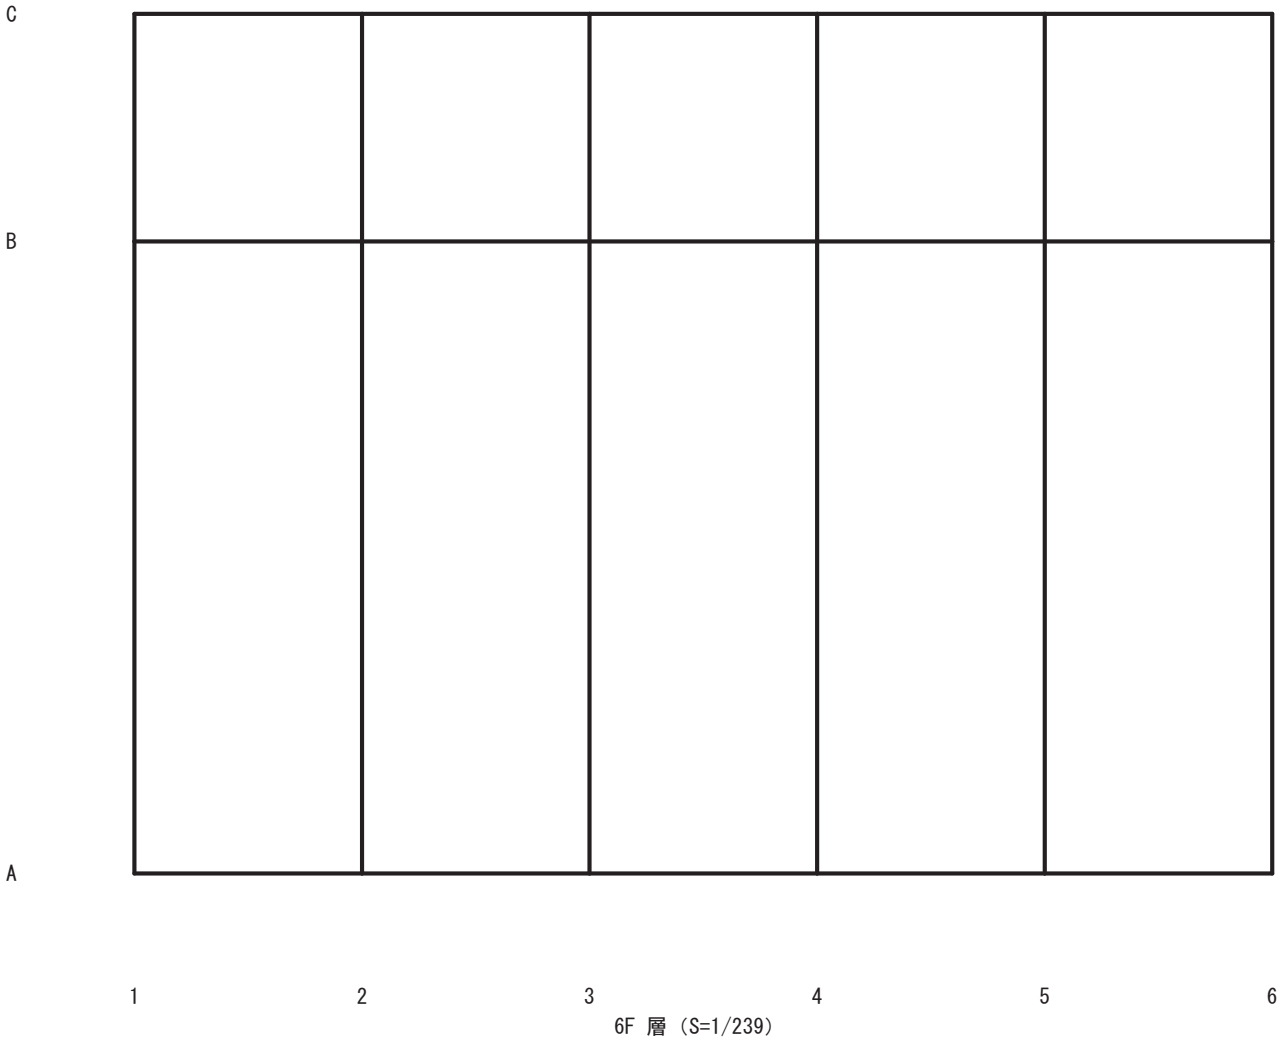


6F 層 (S=1/239)

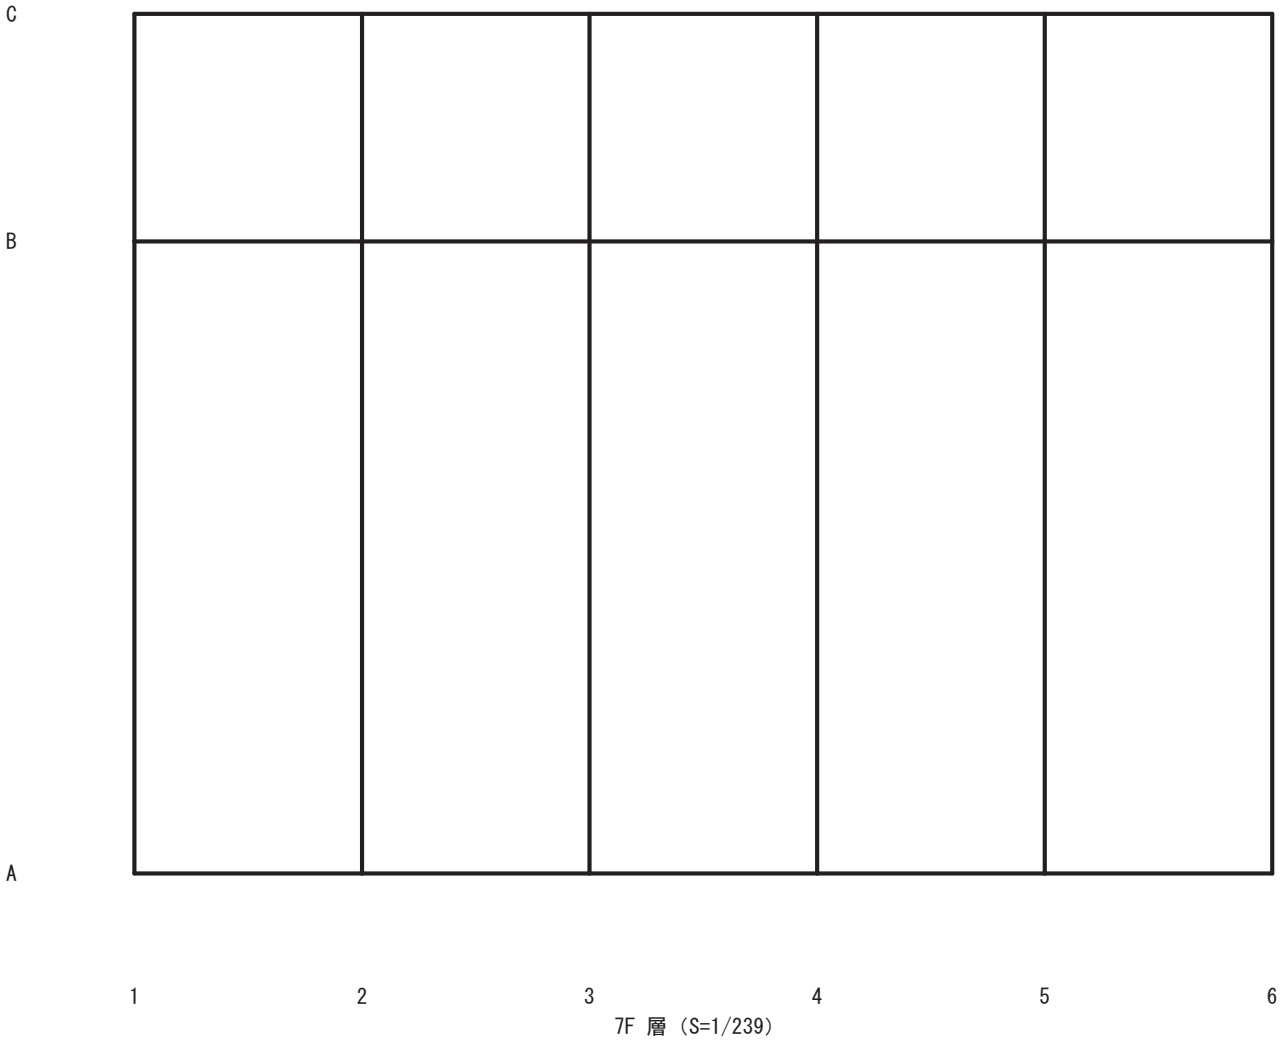


7F 層 (S=1/239)

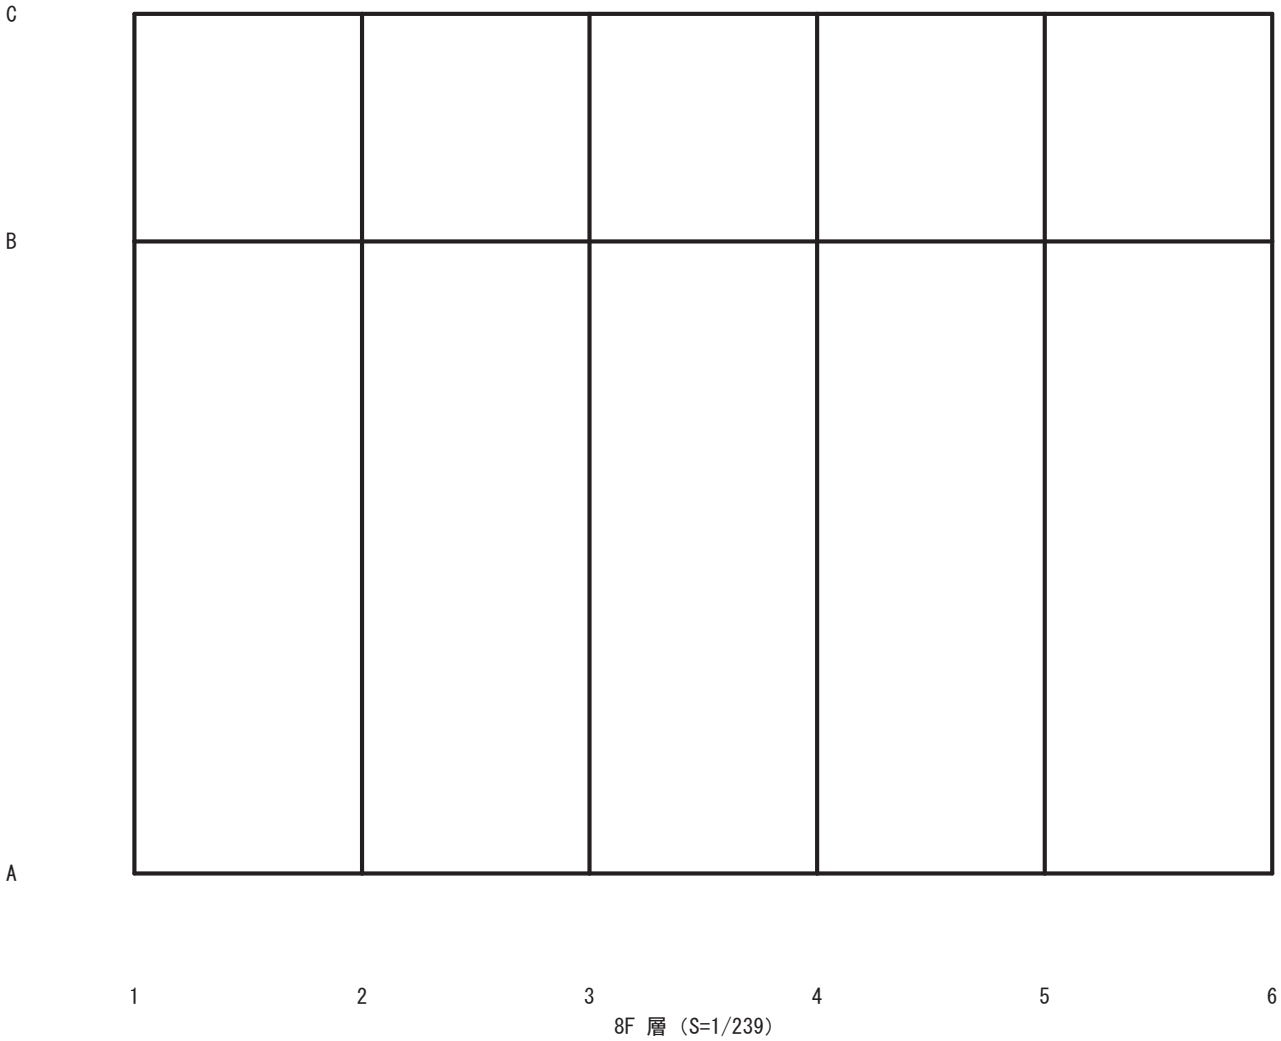


8F 層 (S=1/239)

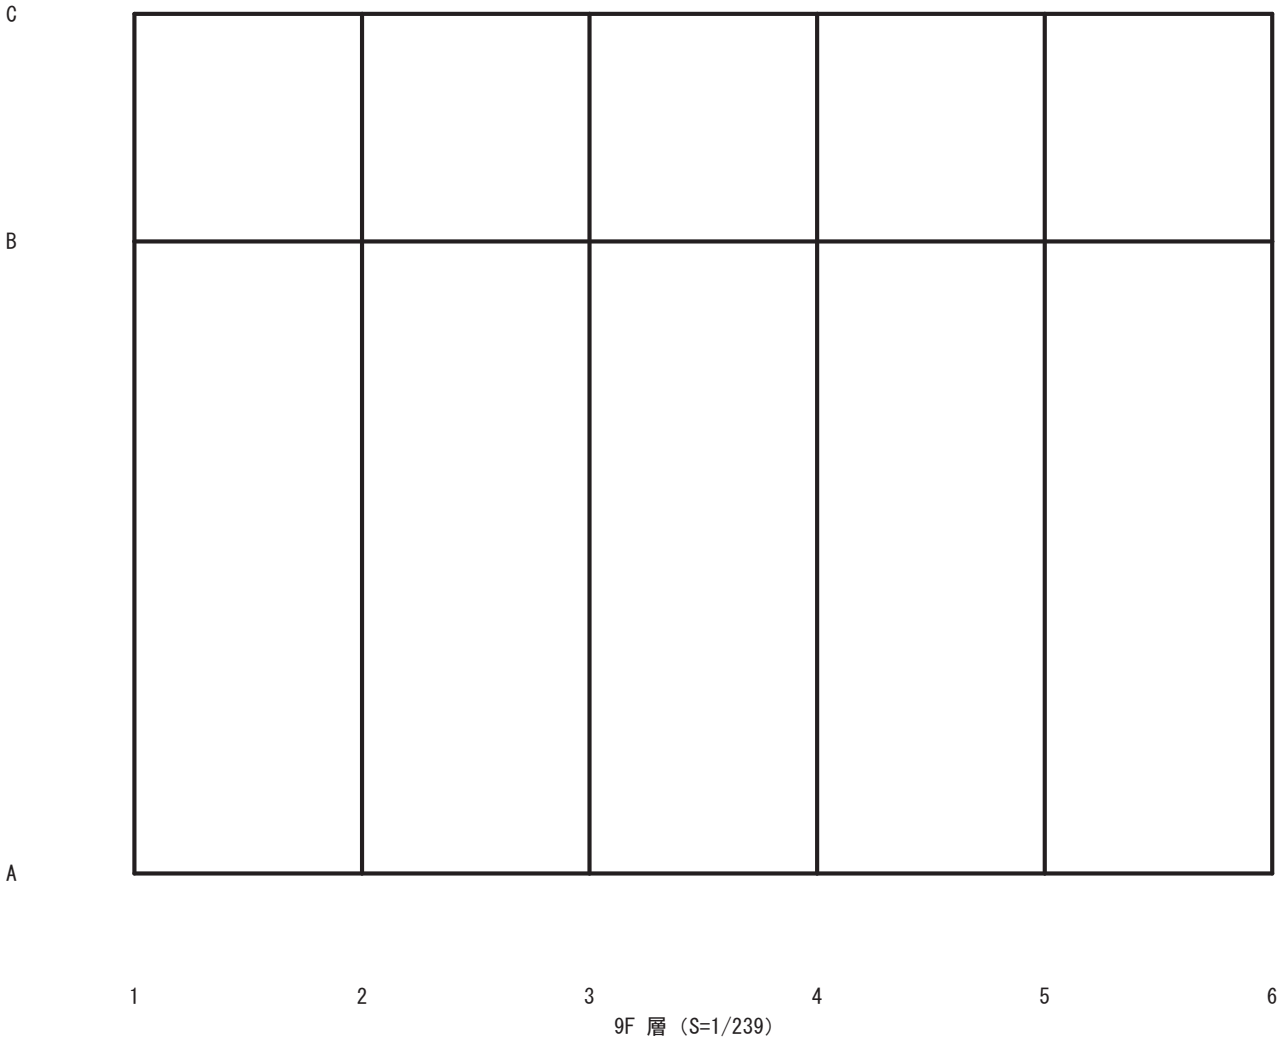


9F 層 (S=1/239)

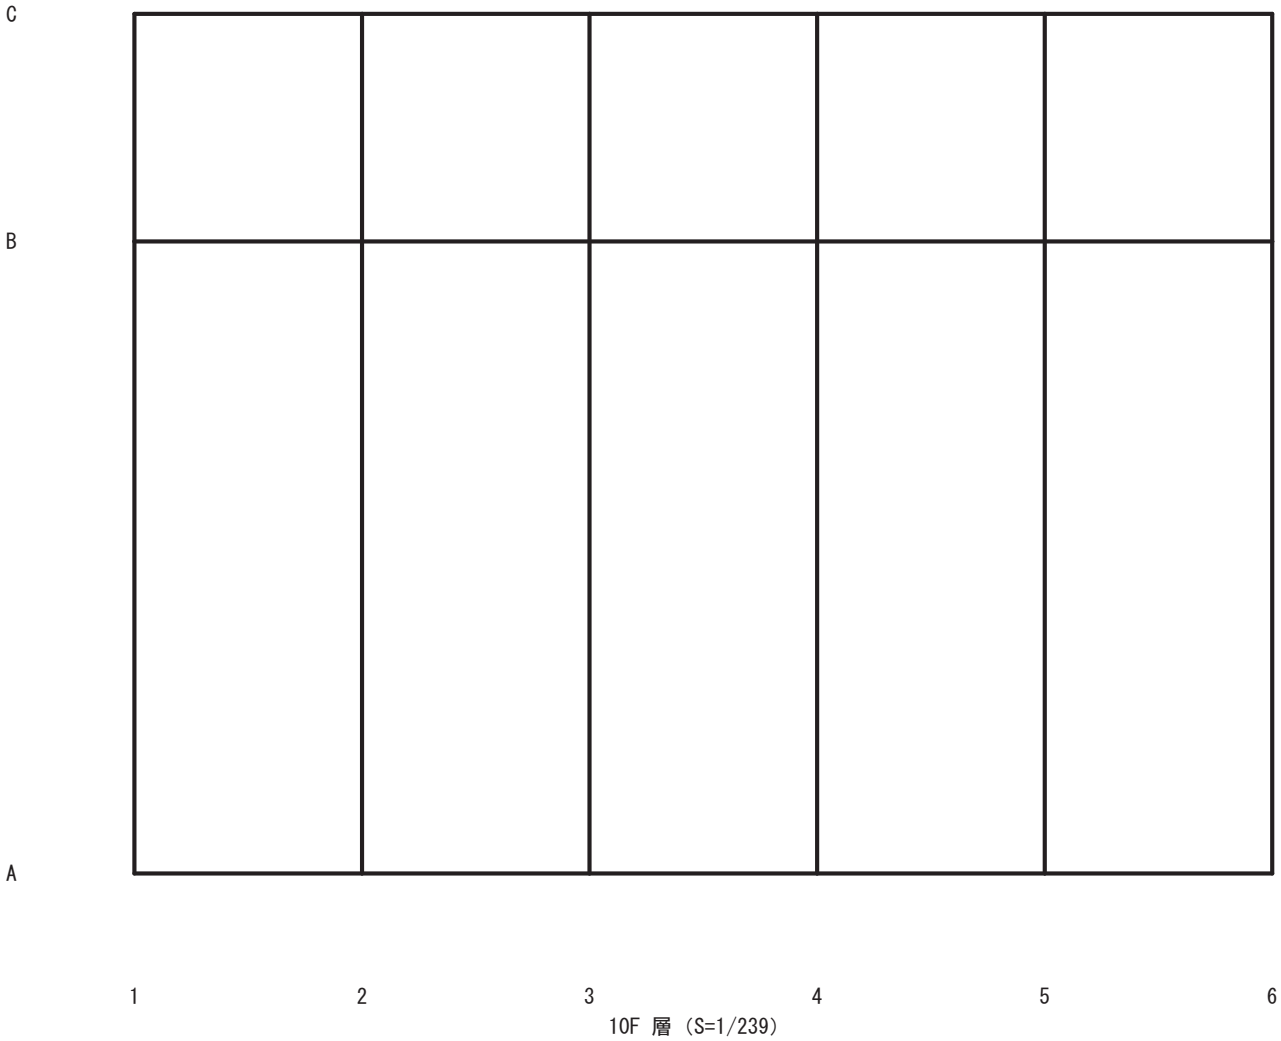


10F 層 (S=1/239)

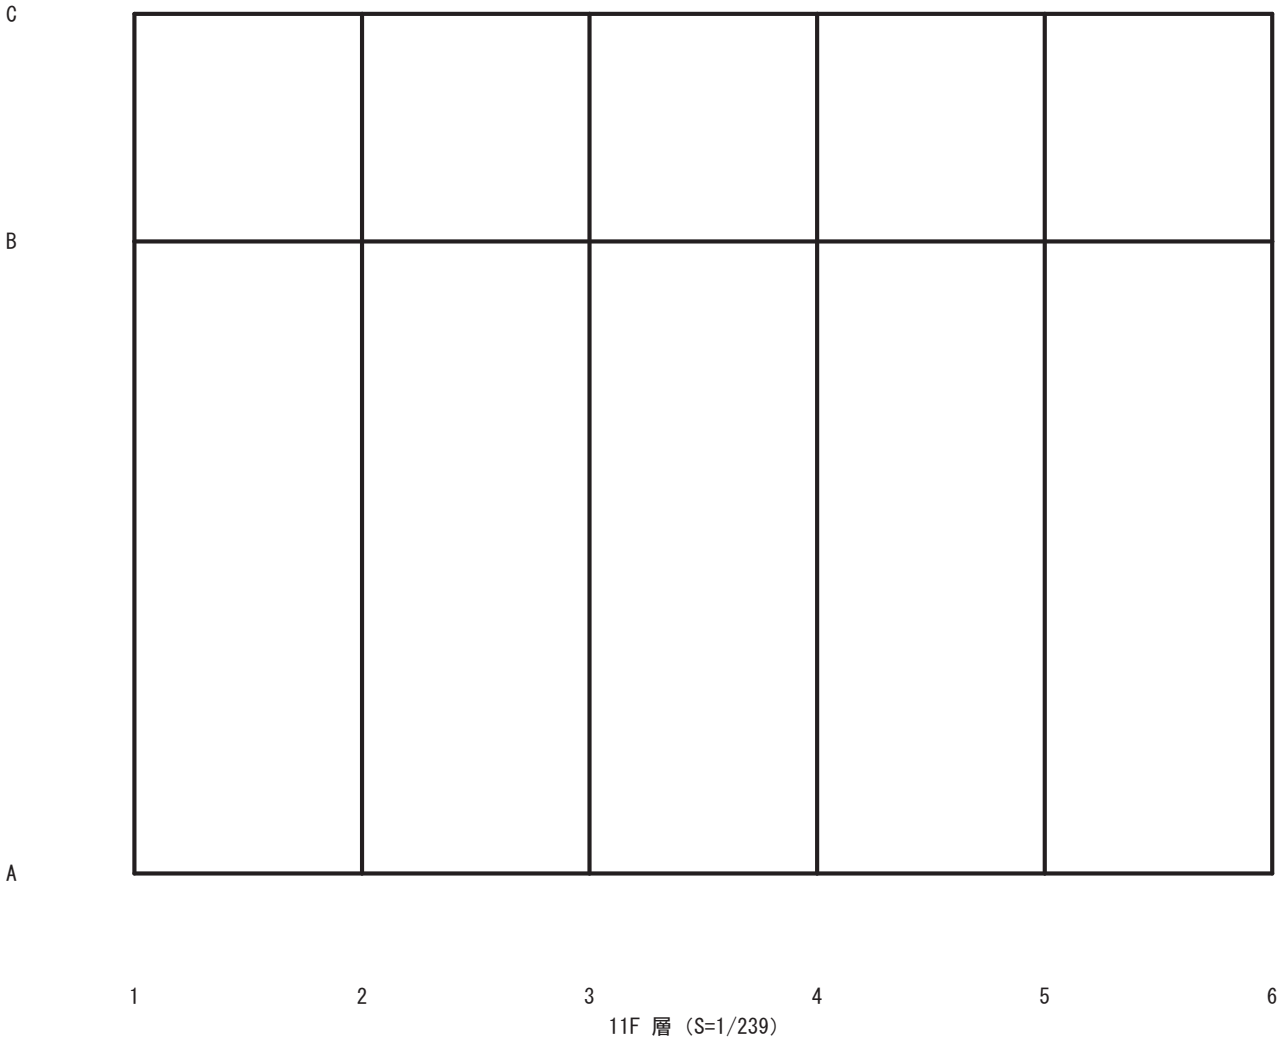

11F 層 (S=1/239)

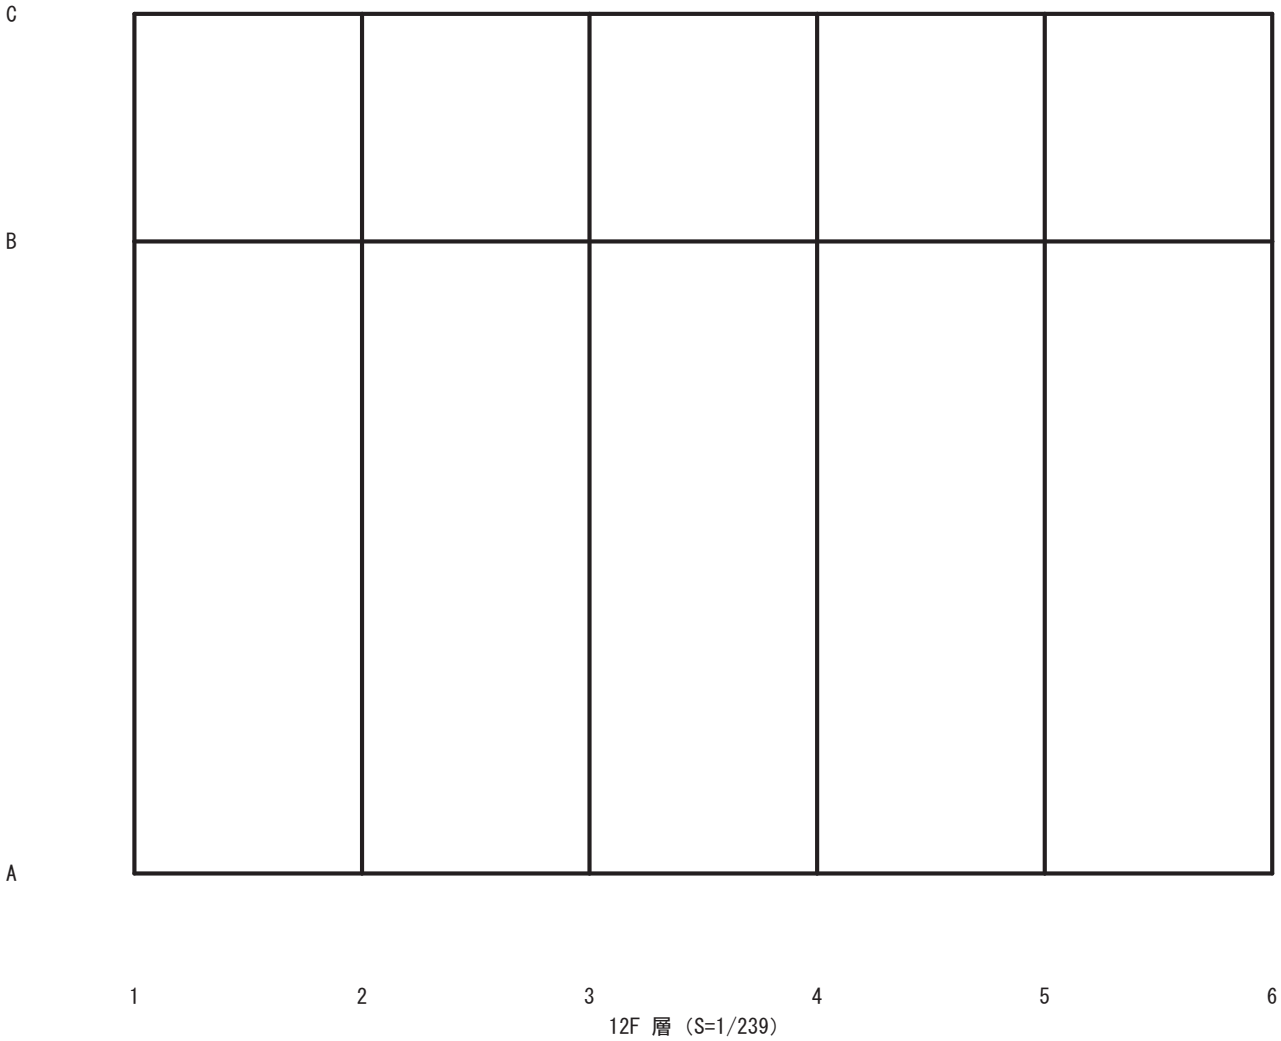

12F 層 (S=1/239)

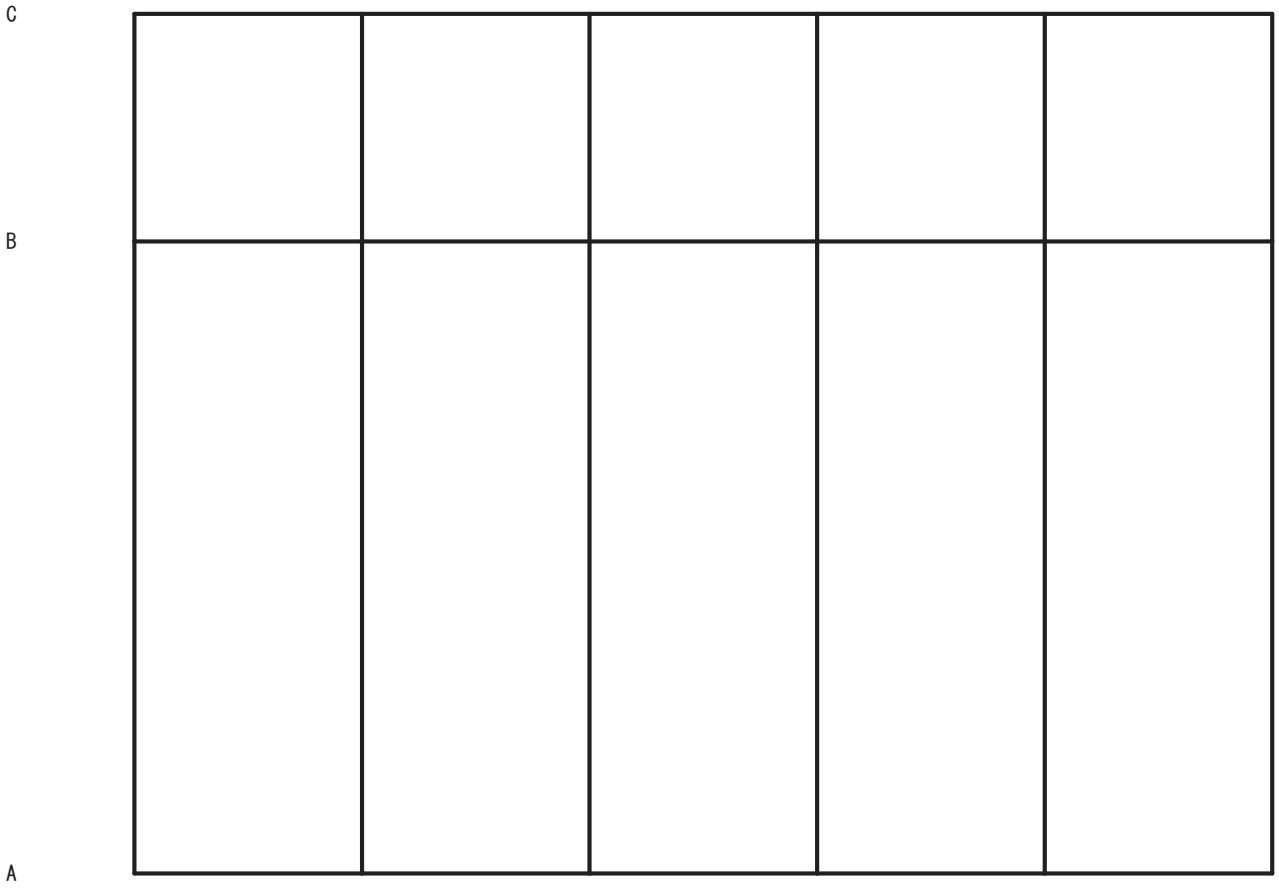

13F 層 (S=1/239)


（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント


イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算


（１）Ｓ柱の計算指定

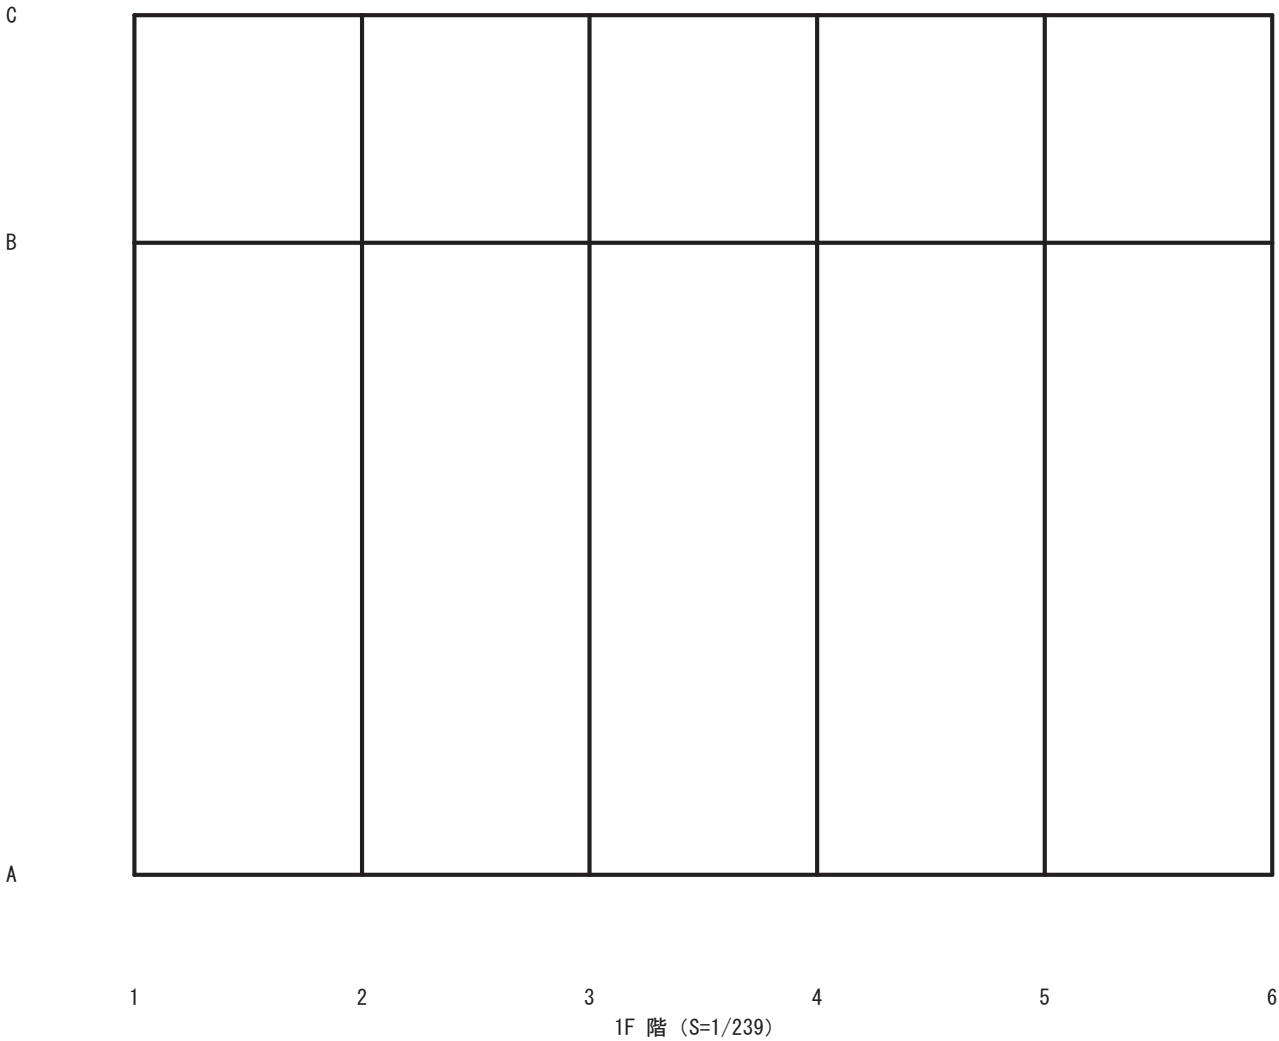


1F 階 (S=1/239)

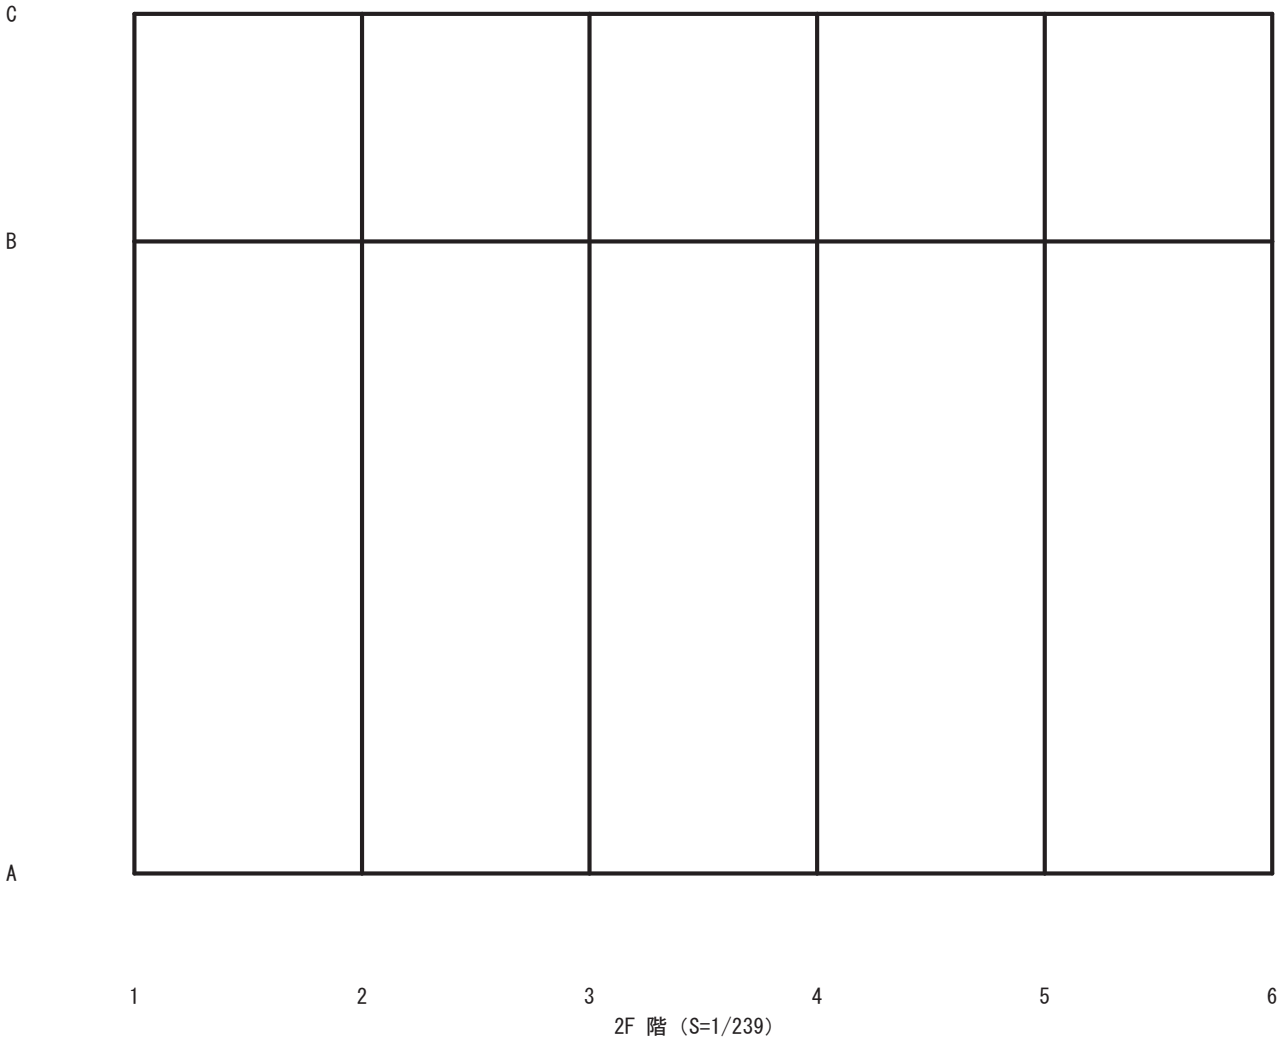


2F 階 (S=1/239)

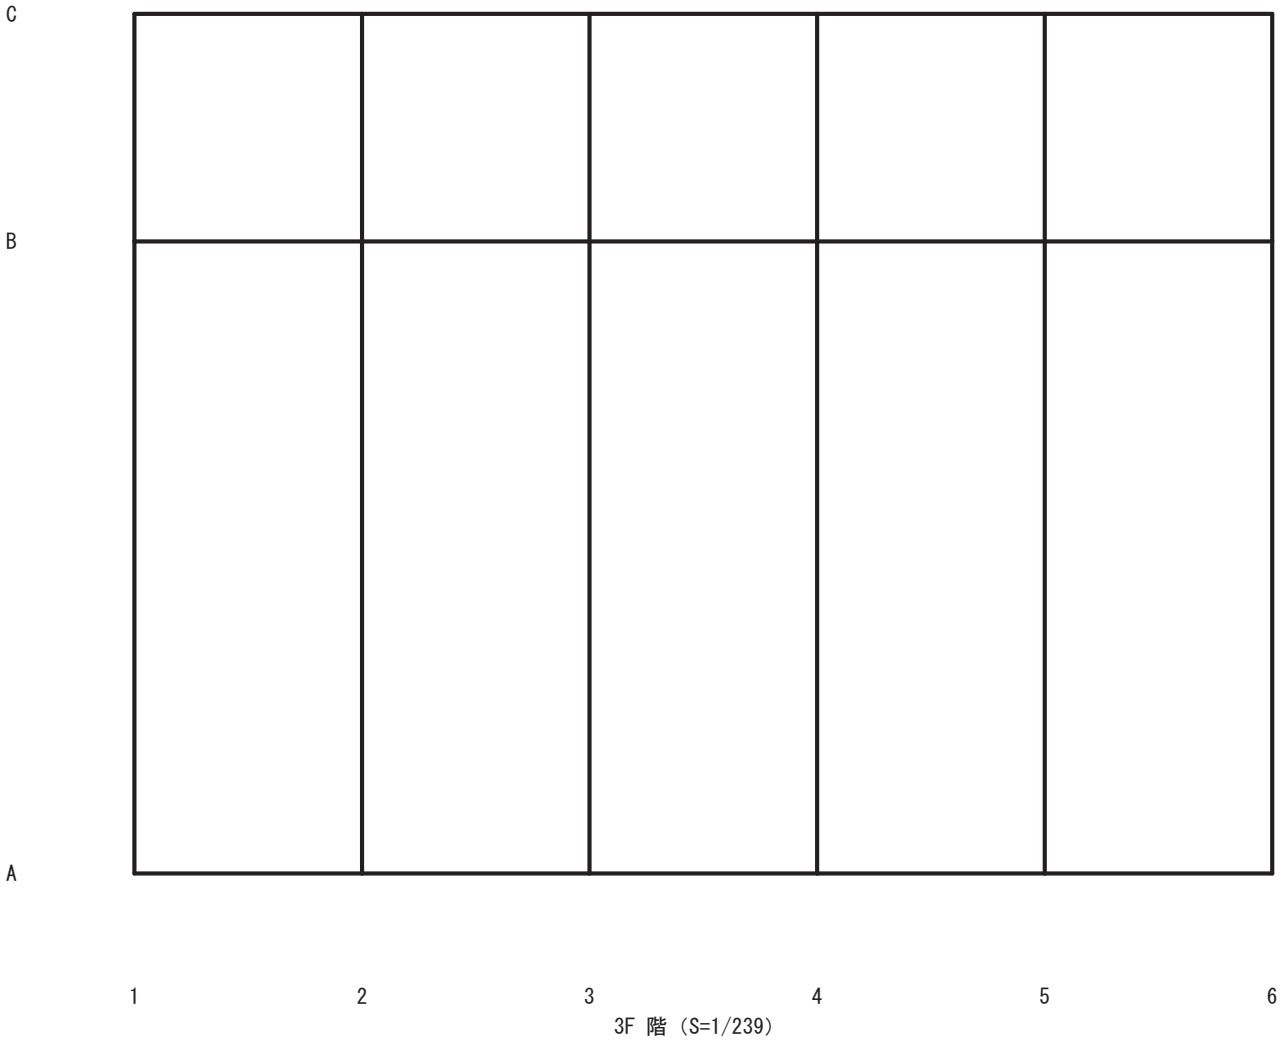


3F 階 (S=1/239)

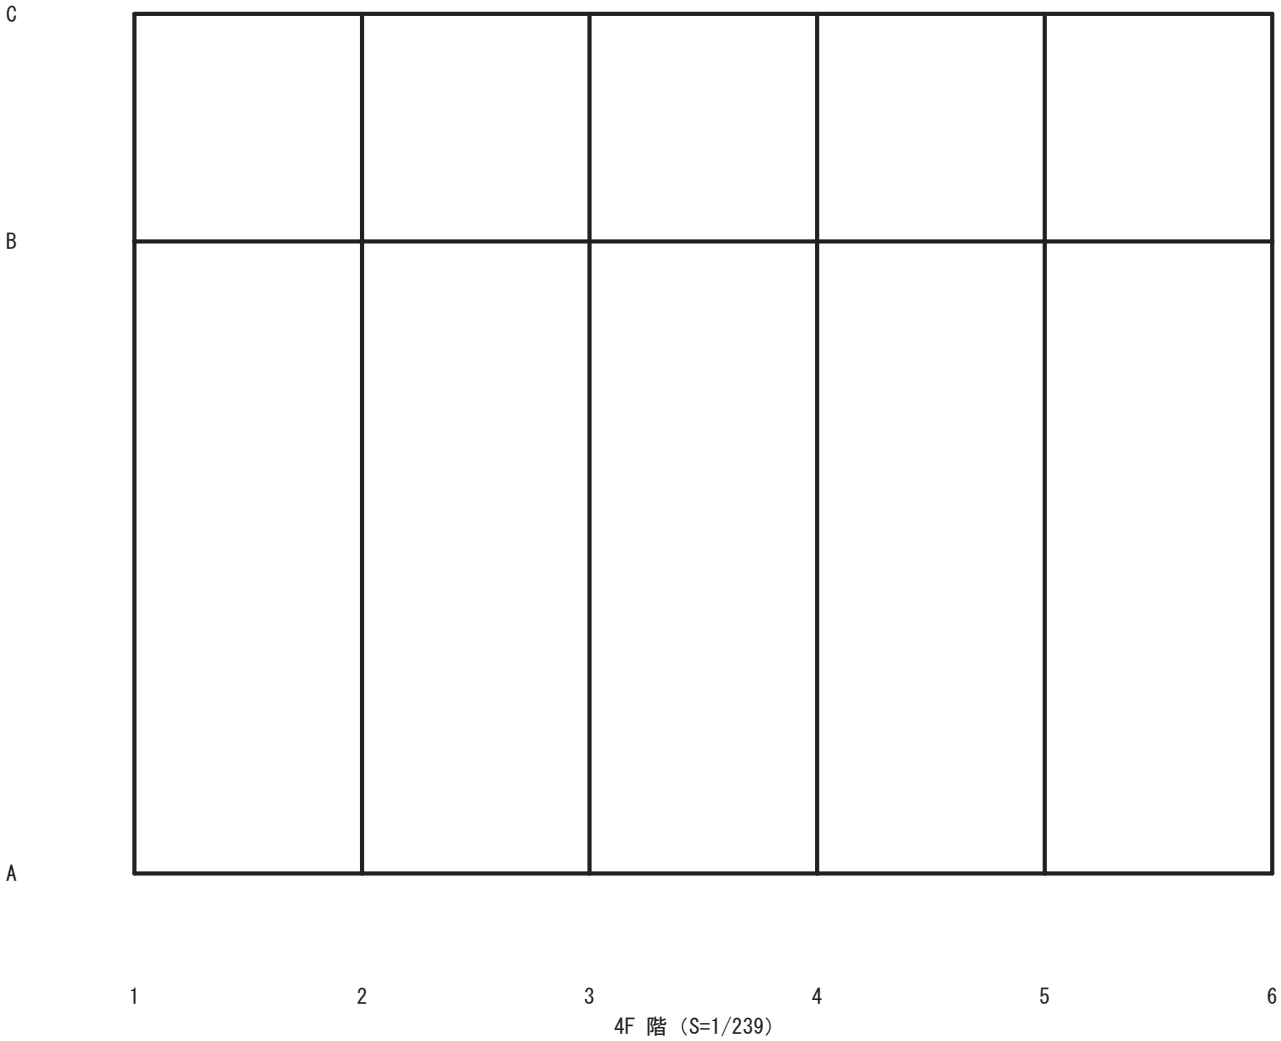


4F 階 (S=1/239)

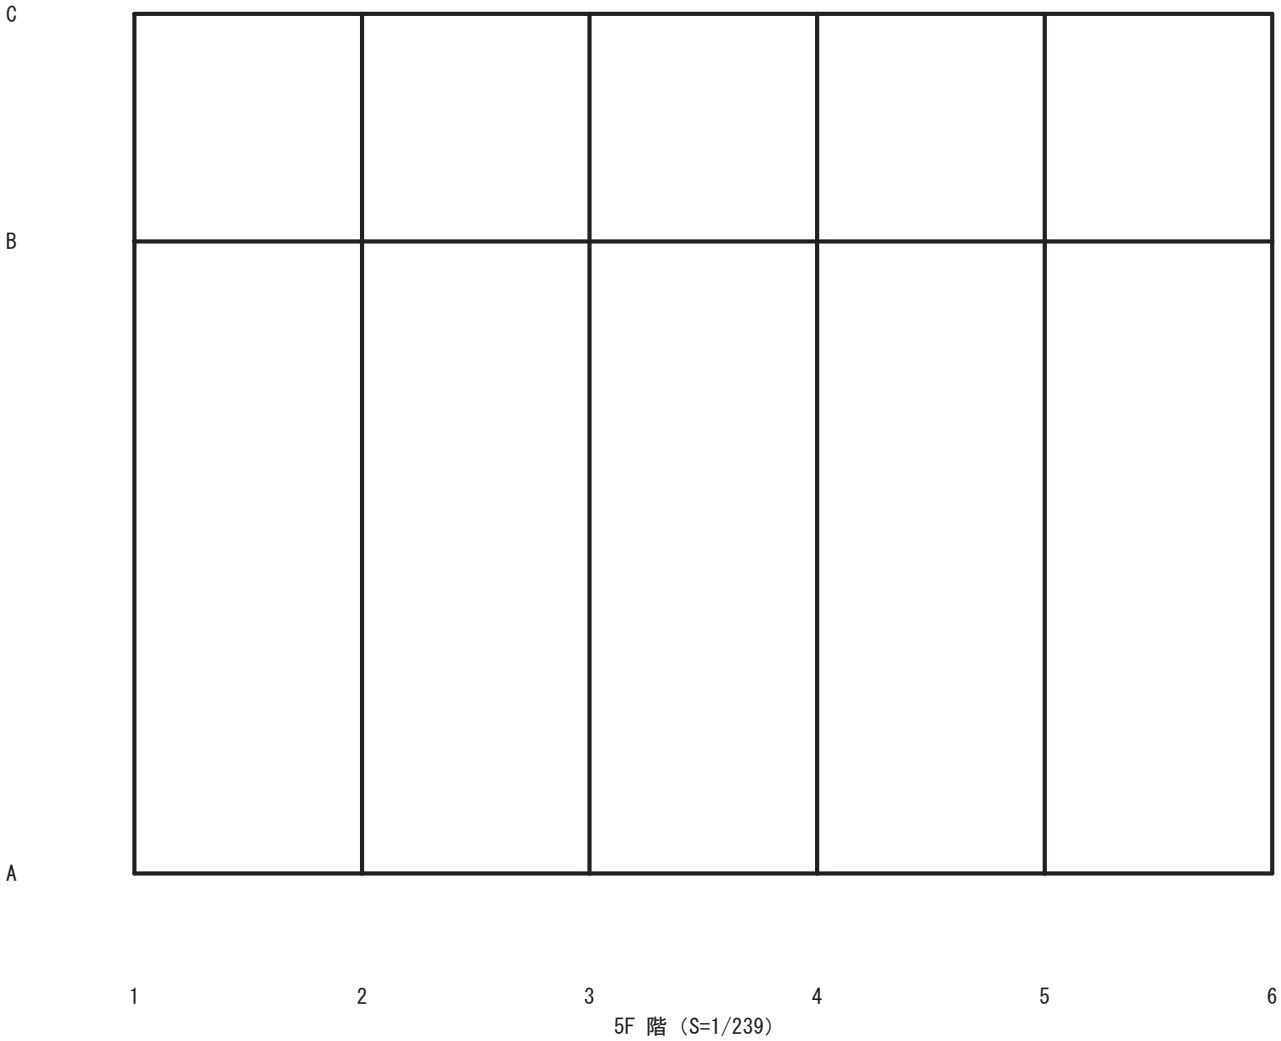


5F 階 (S=1/239)

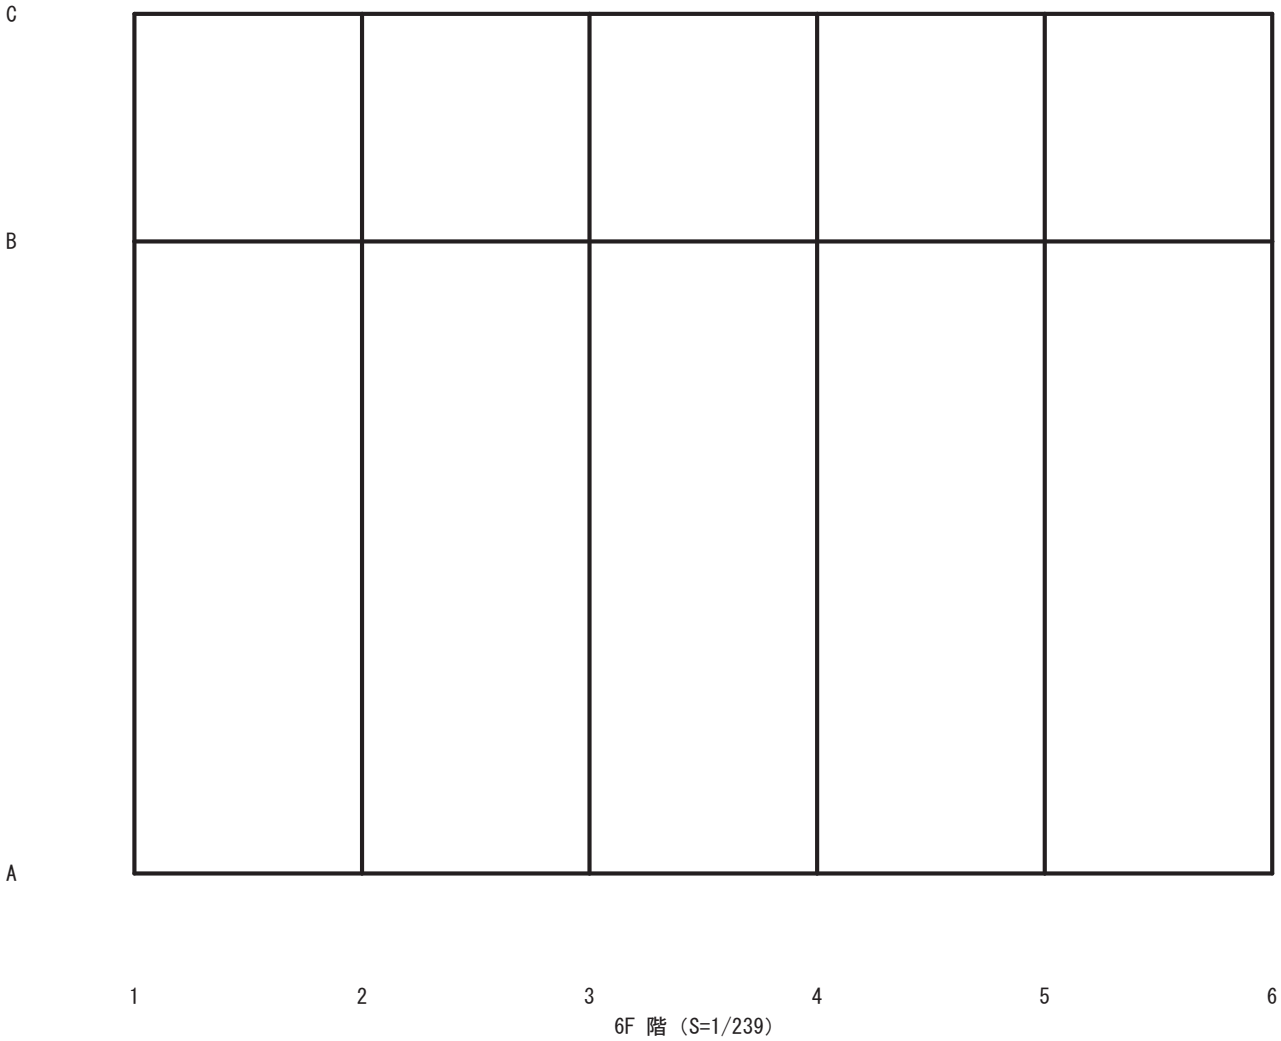


6F 階 (S=1/239)

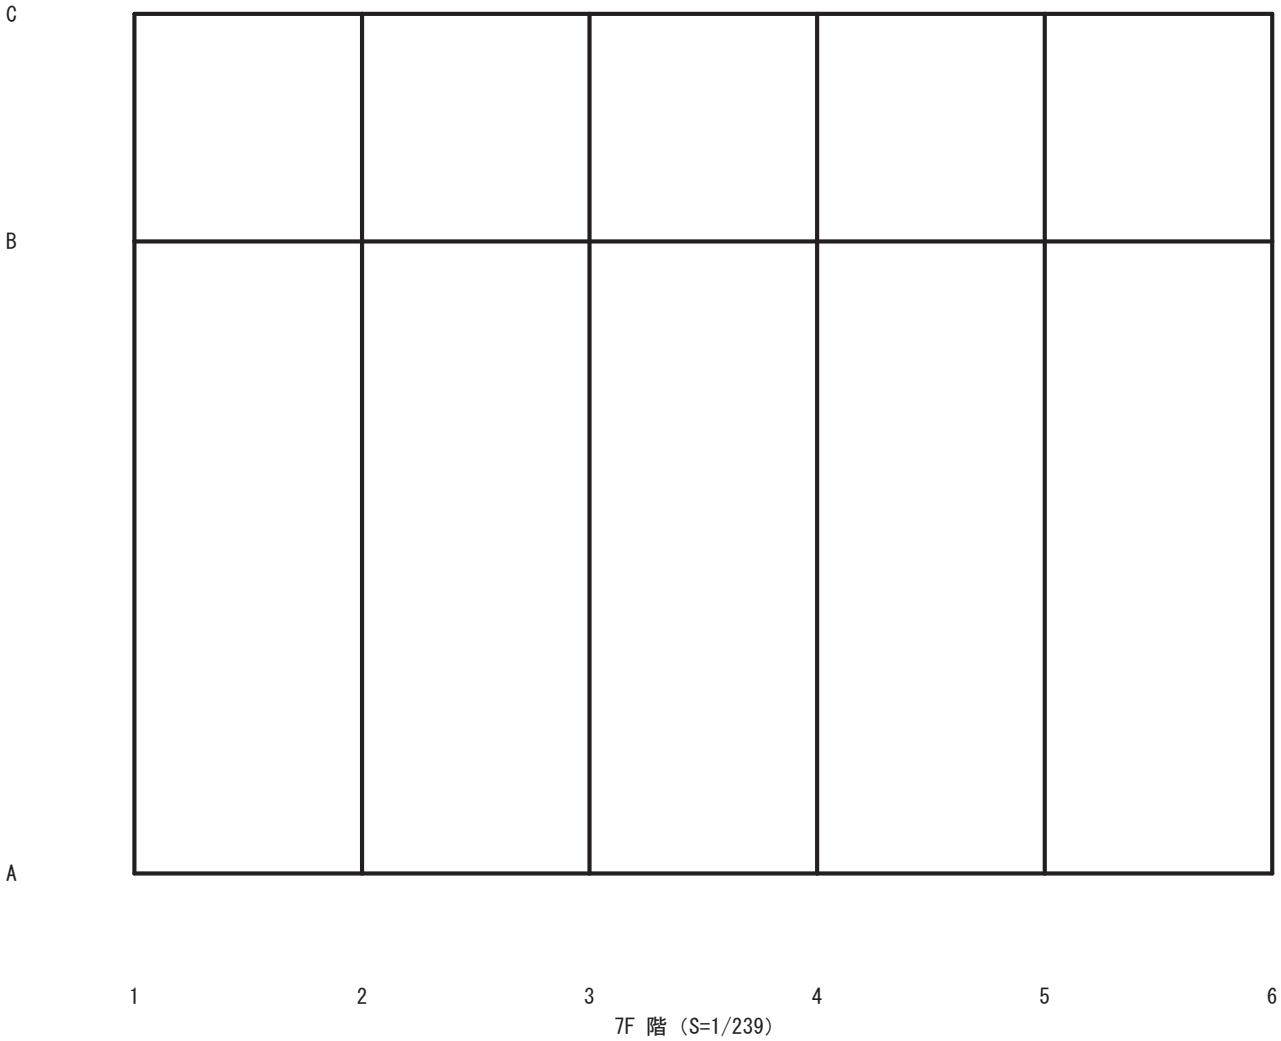


7F 階 (S=1/239)

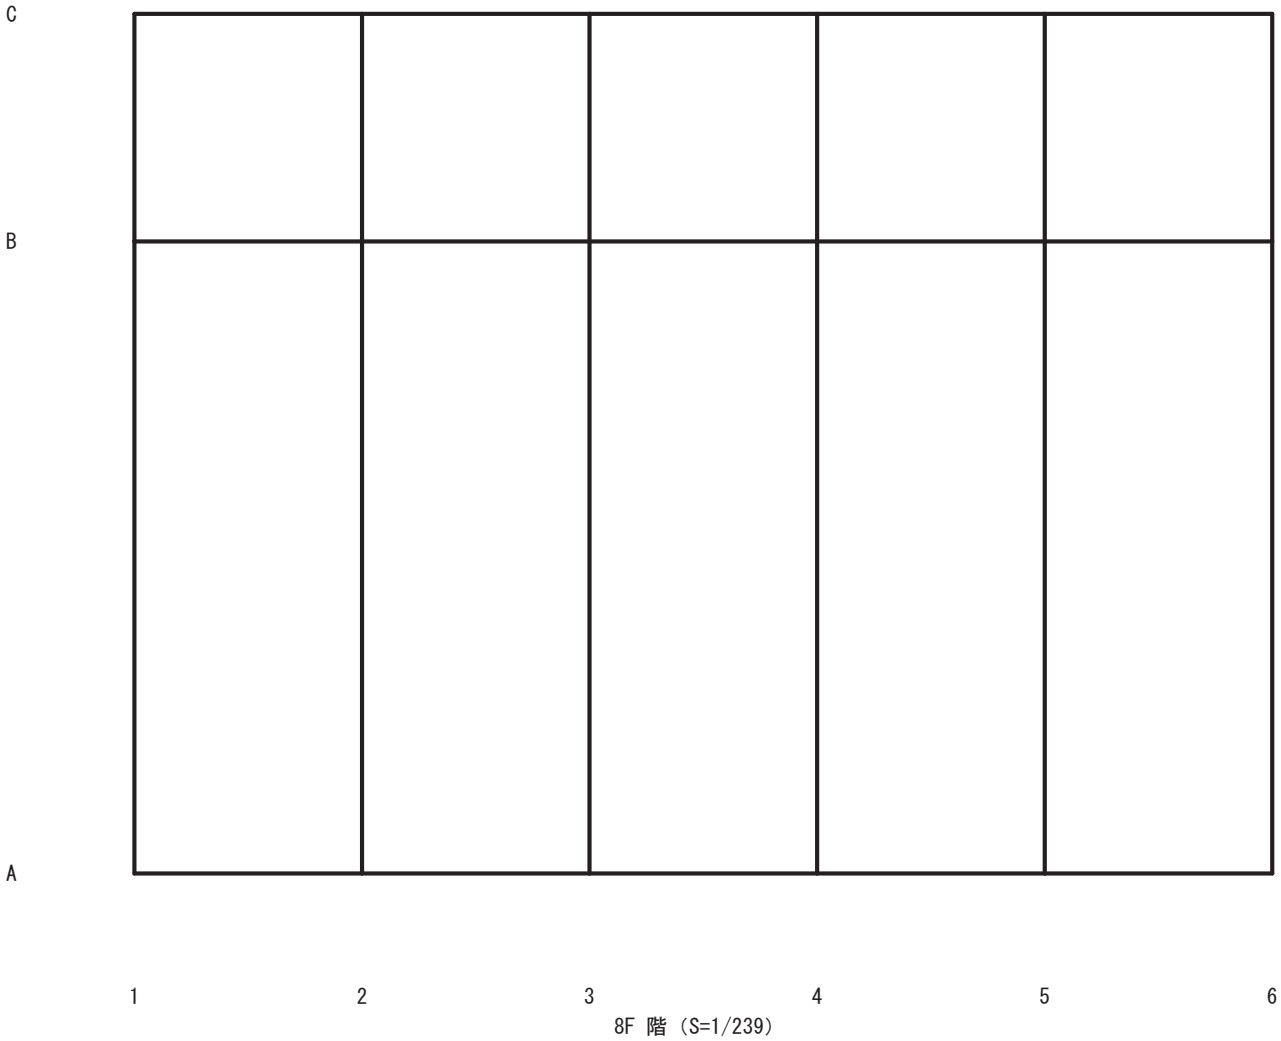


8F 階 (S=1/239)

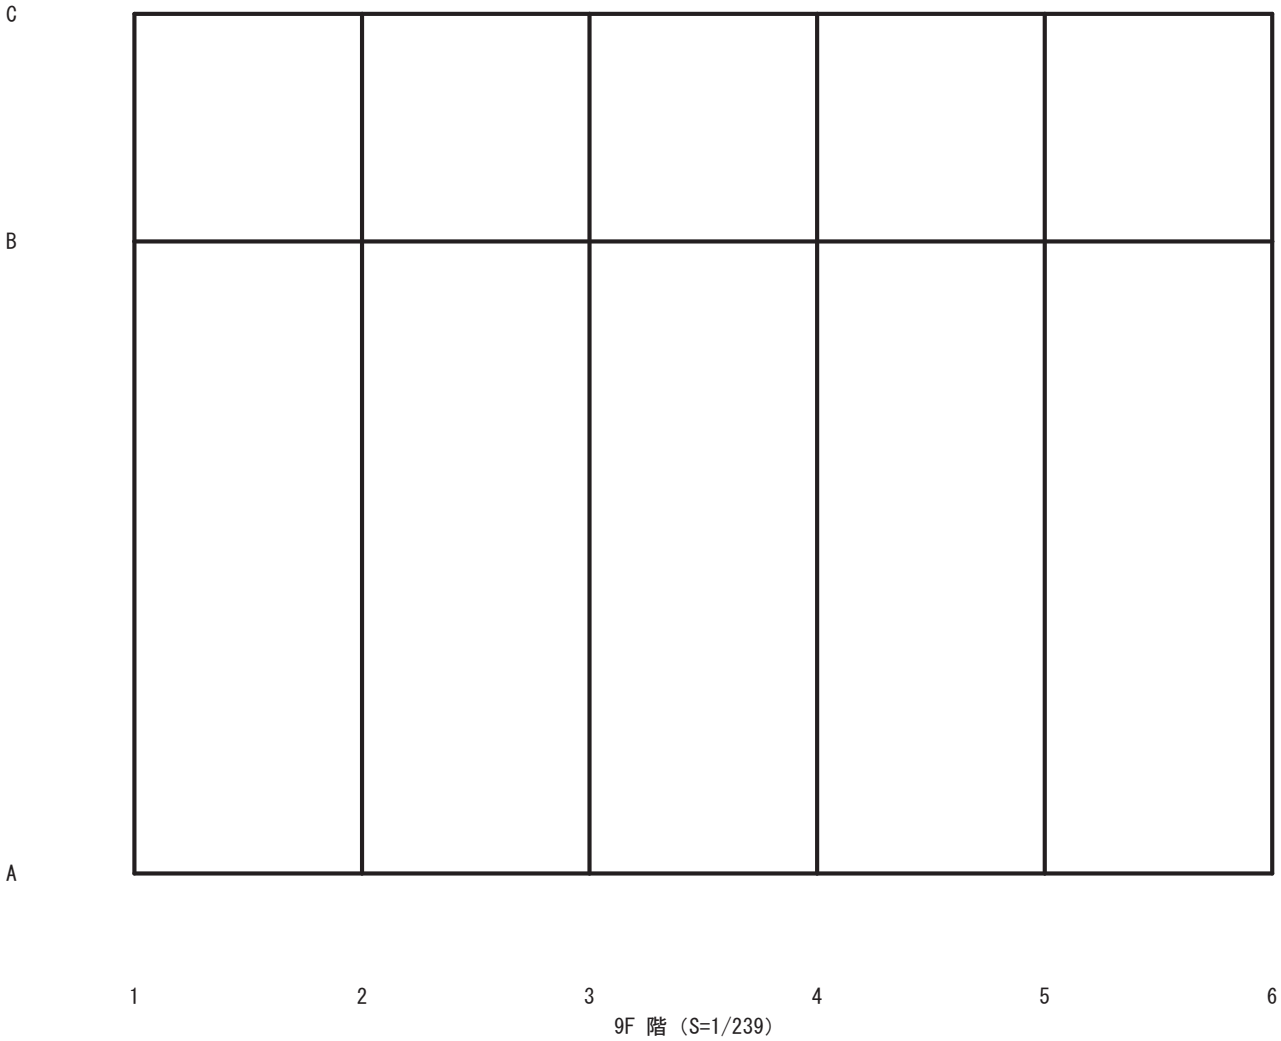


9F 階 (S=1/239)

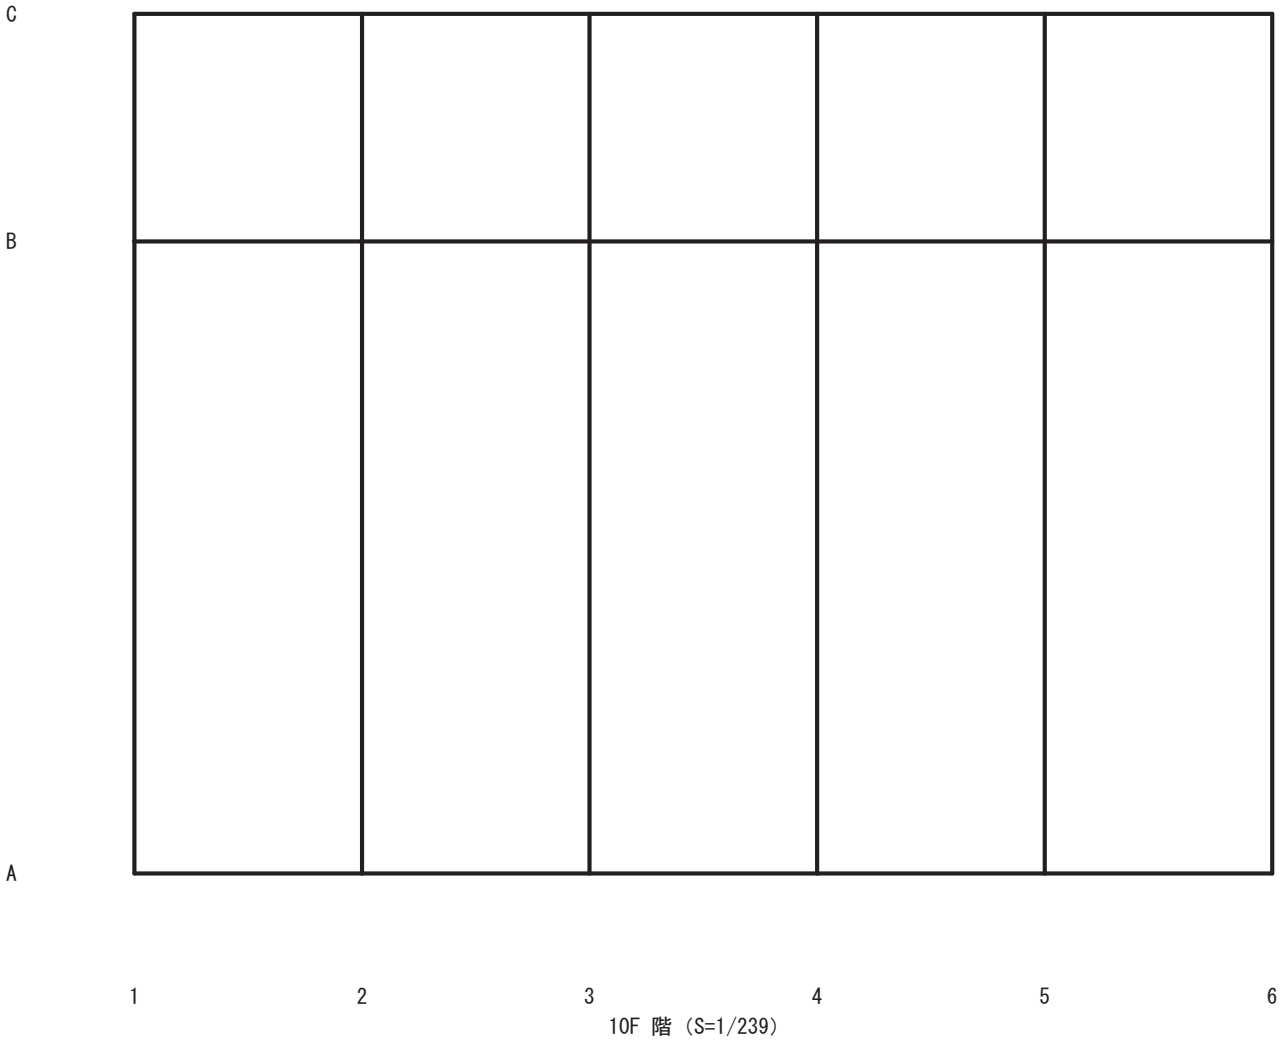

10F 階 (S=1/239)

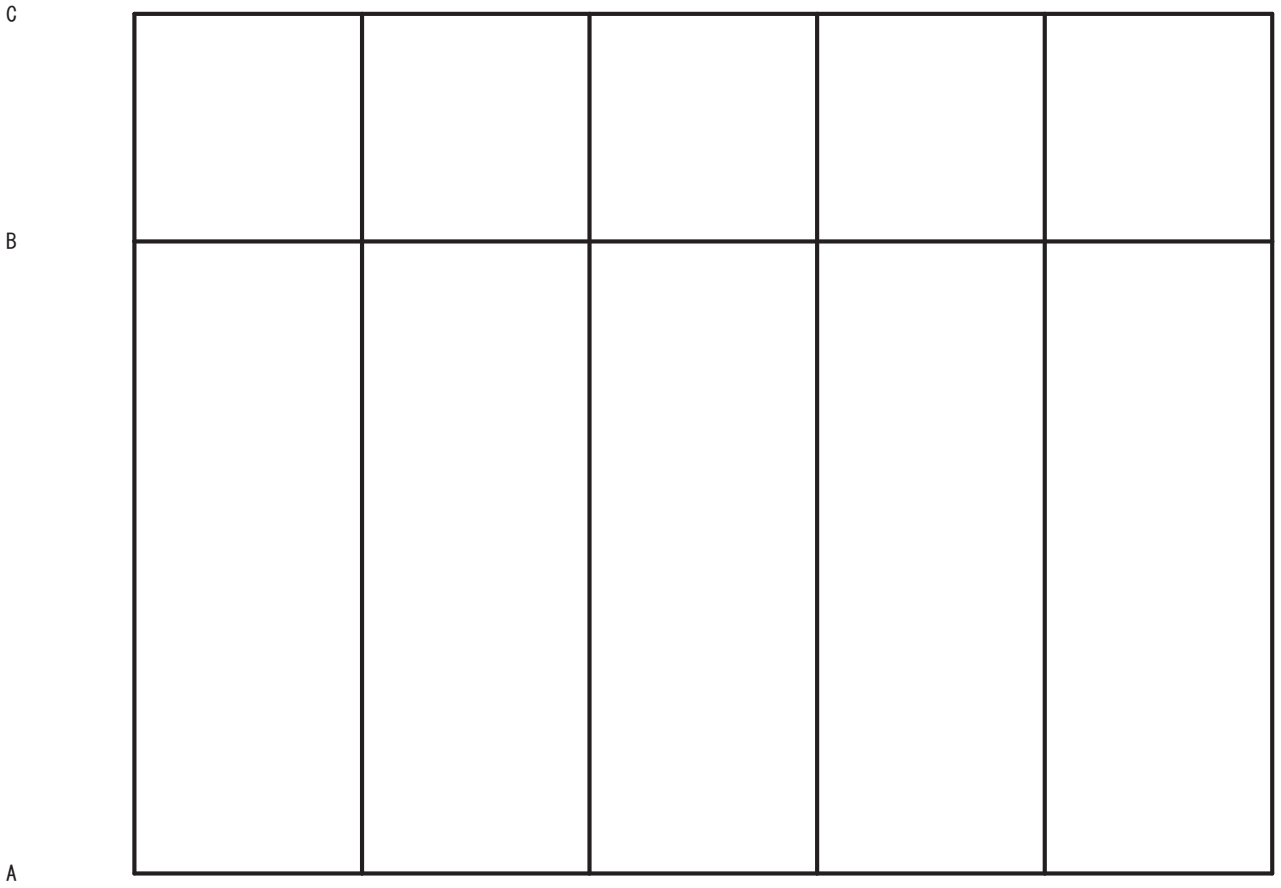

11F 階 (S=1/239)

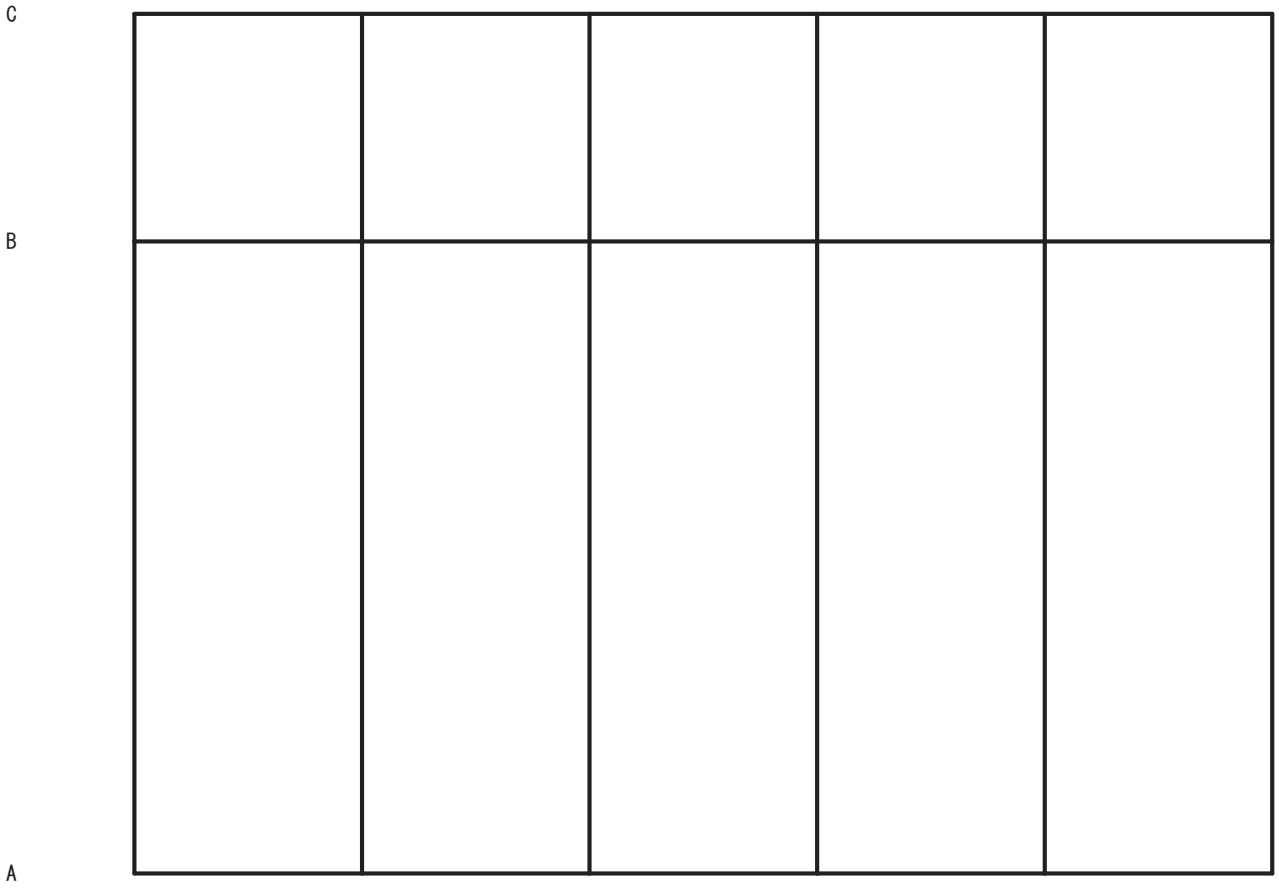

12F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　0 %
　　Ａｓの欠損率：　0 %
　　Ａｎの欠損率：　0 %
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ）曲げモーメントの判定
(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定
(√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40


ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

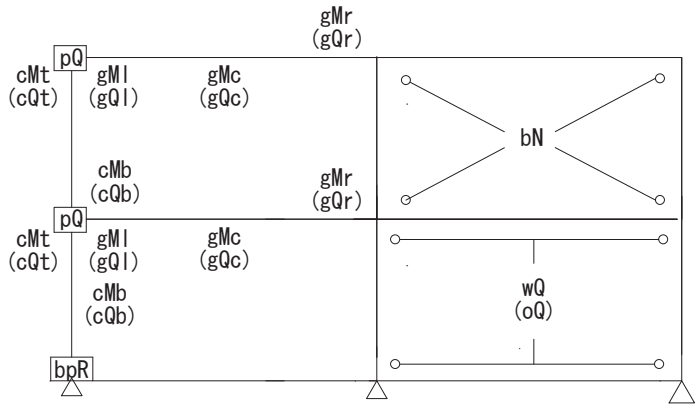



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

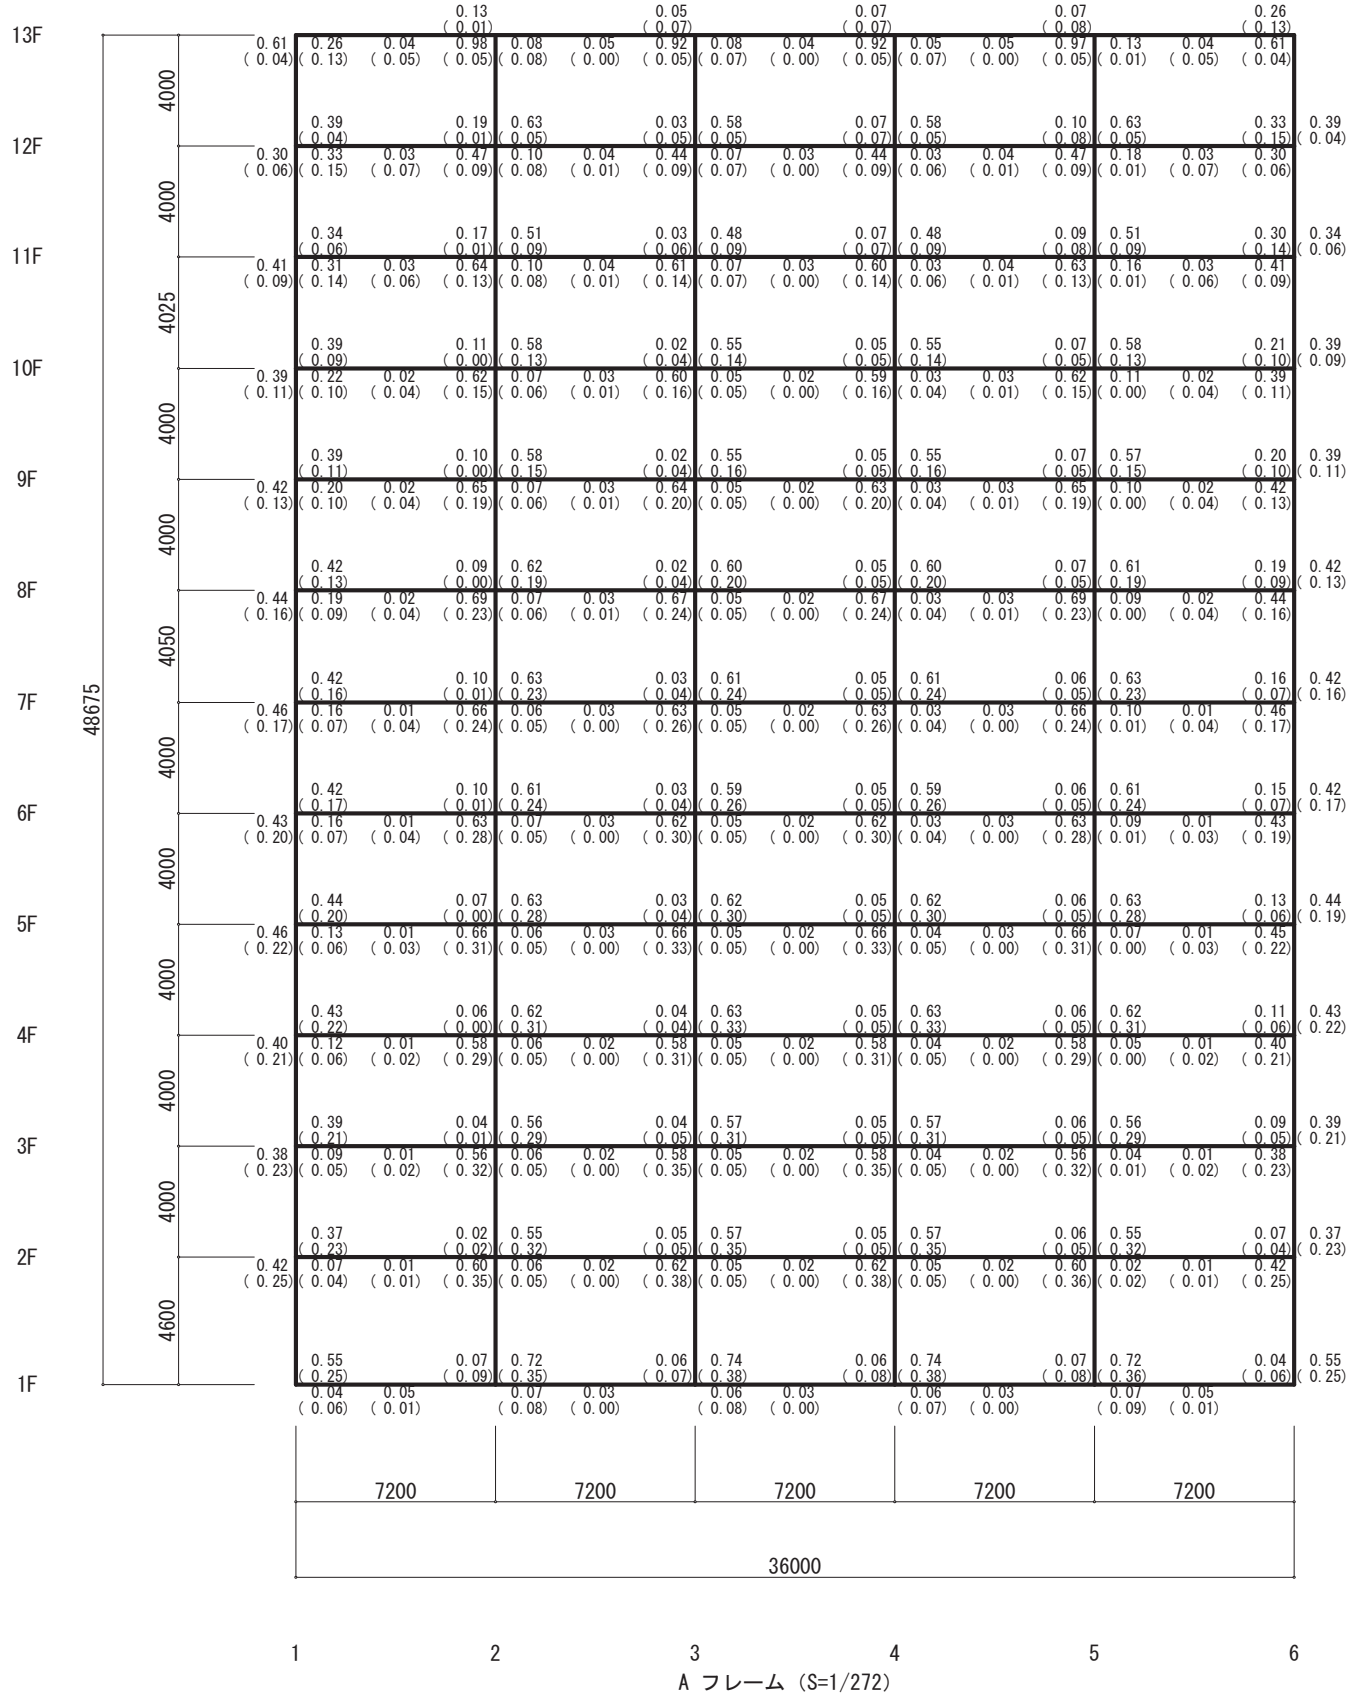
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

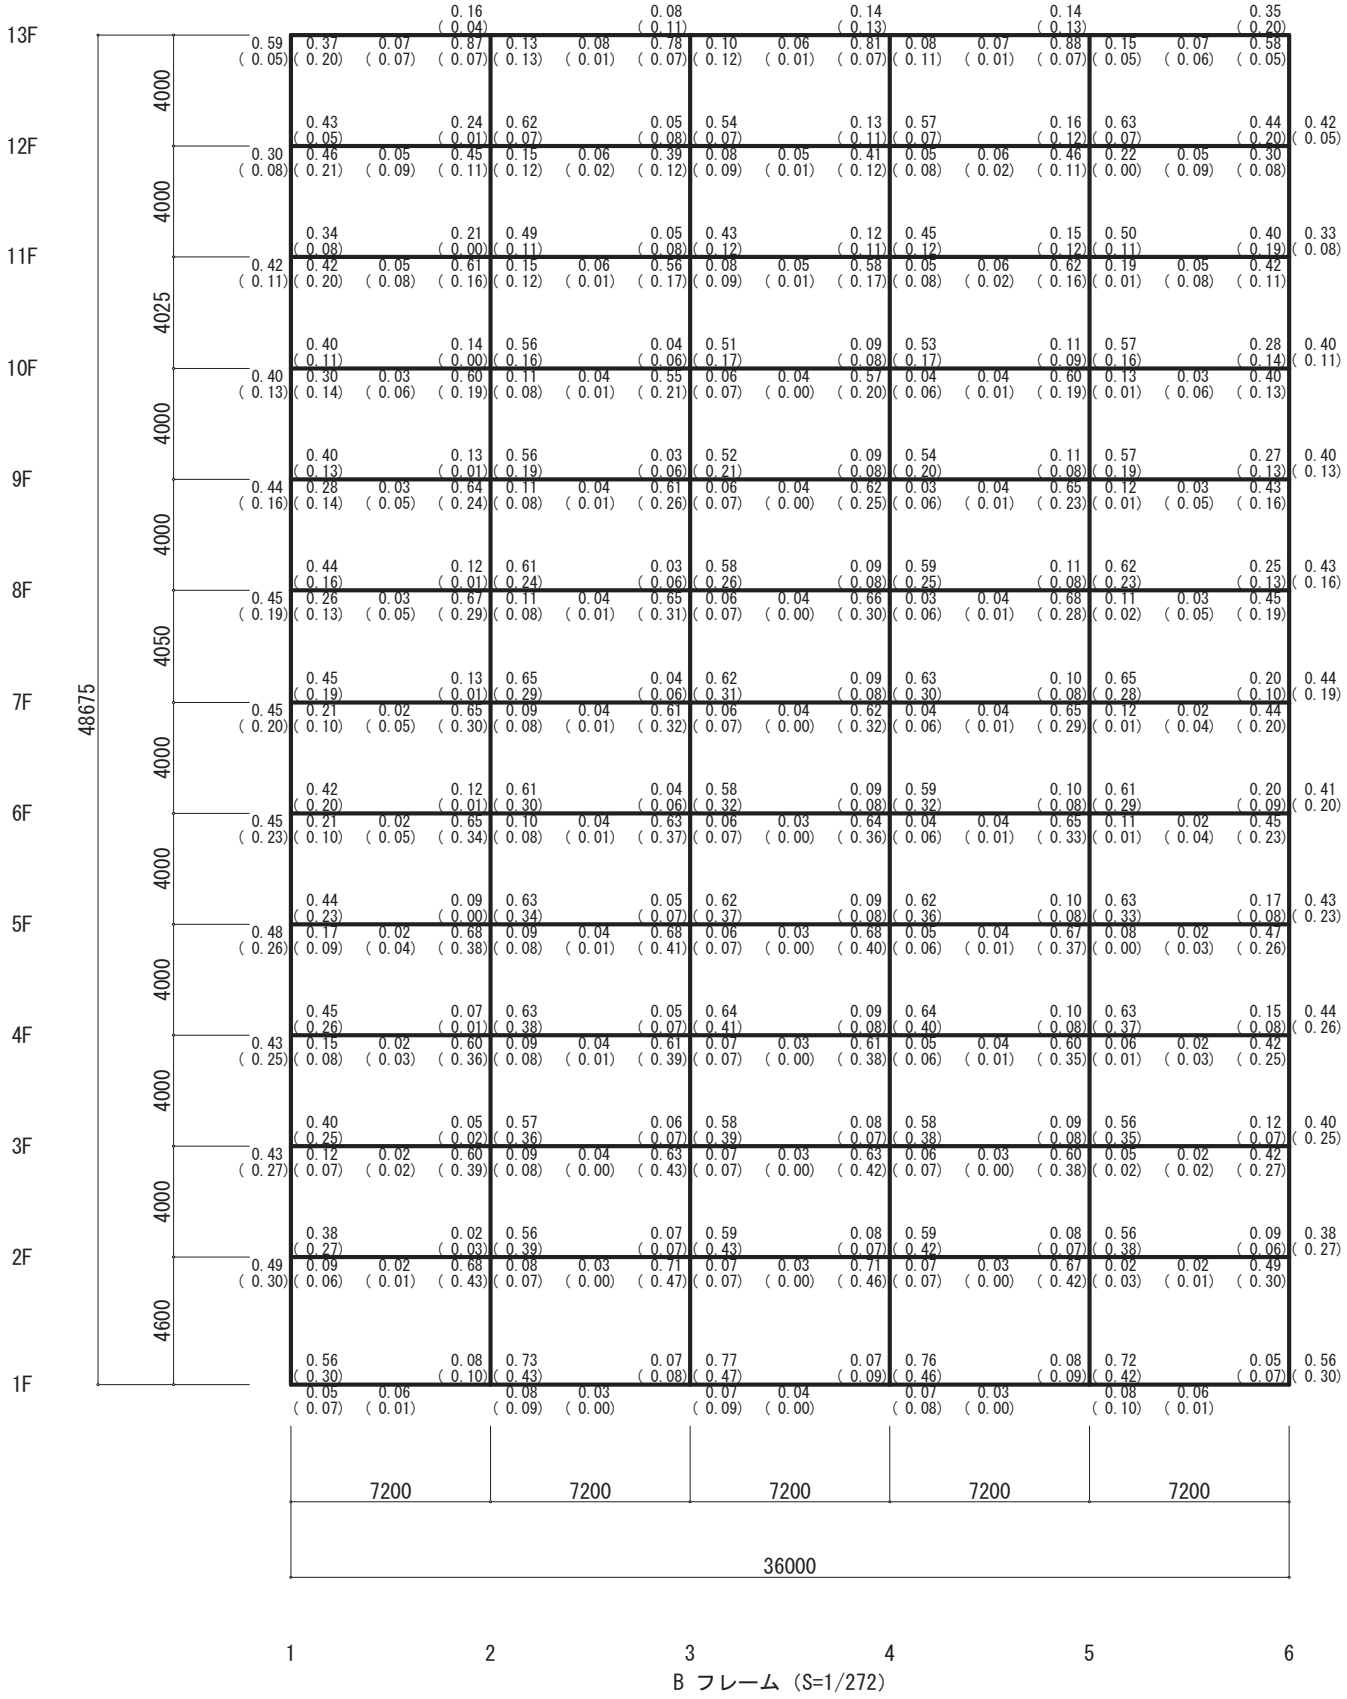

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

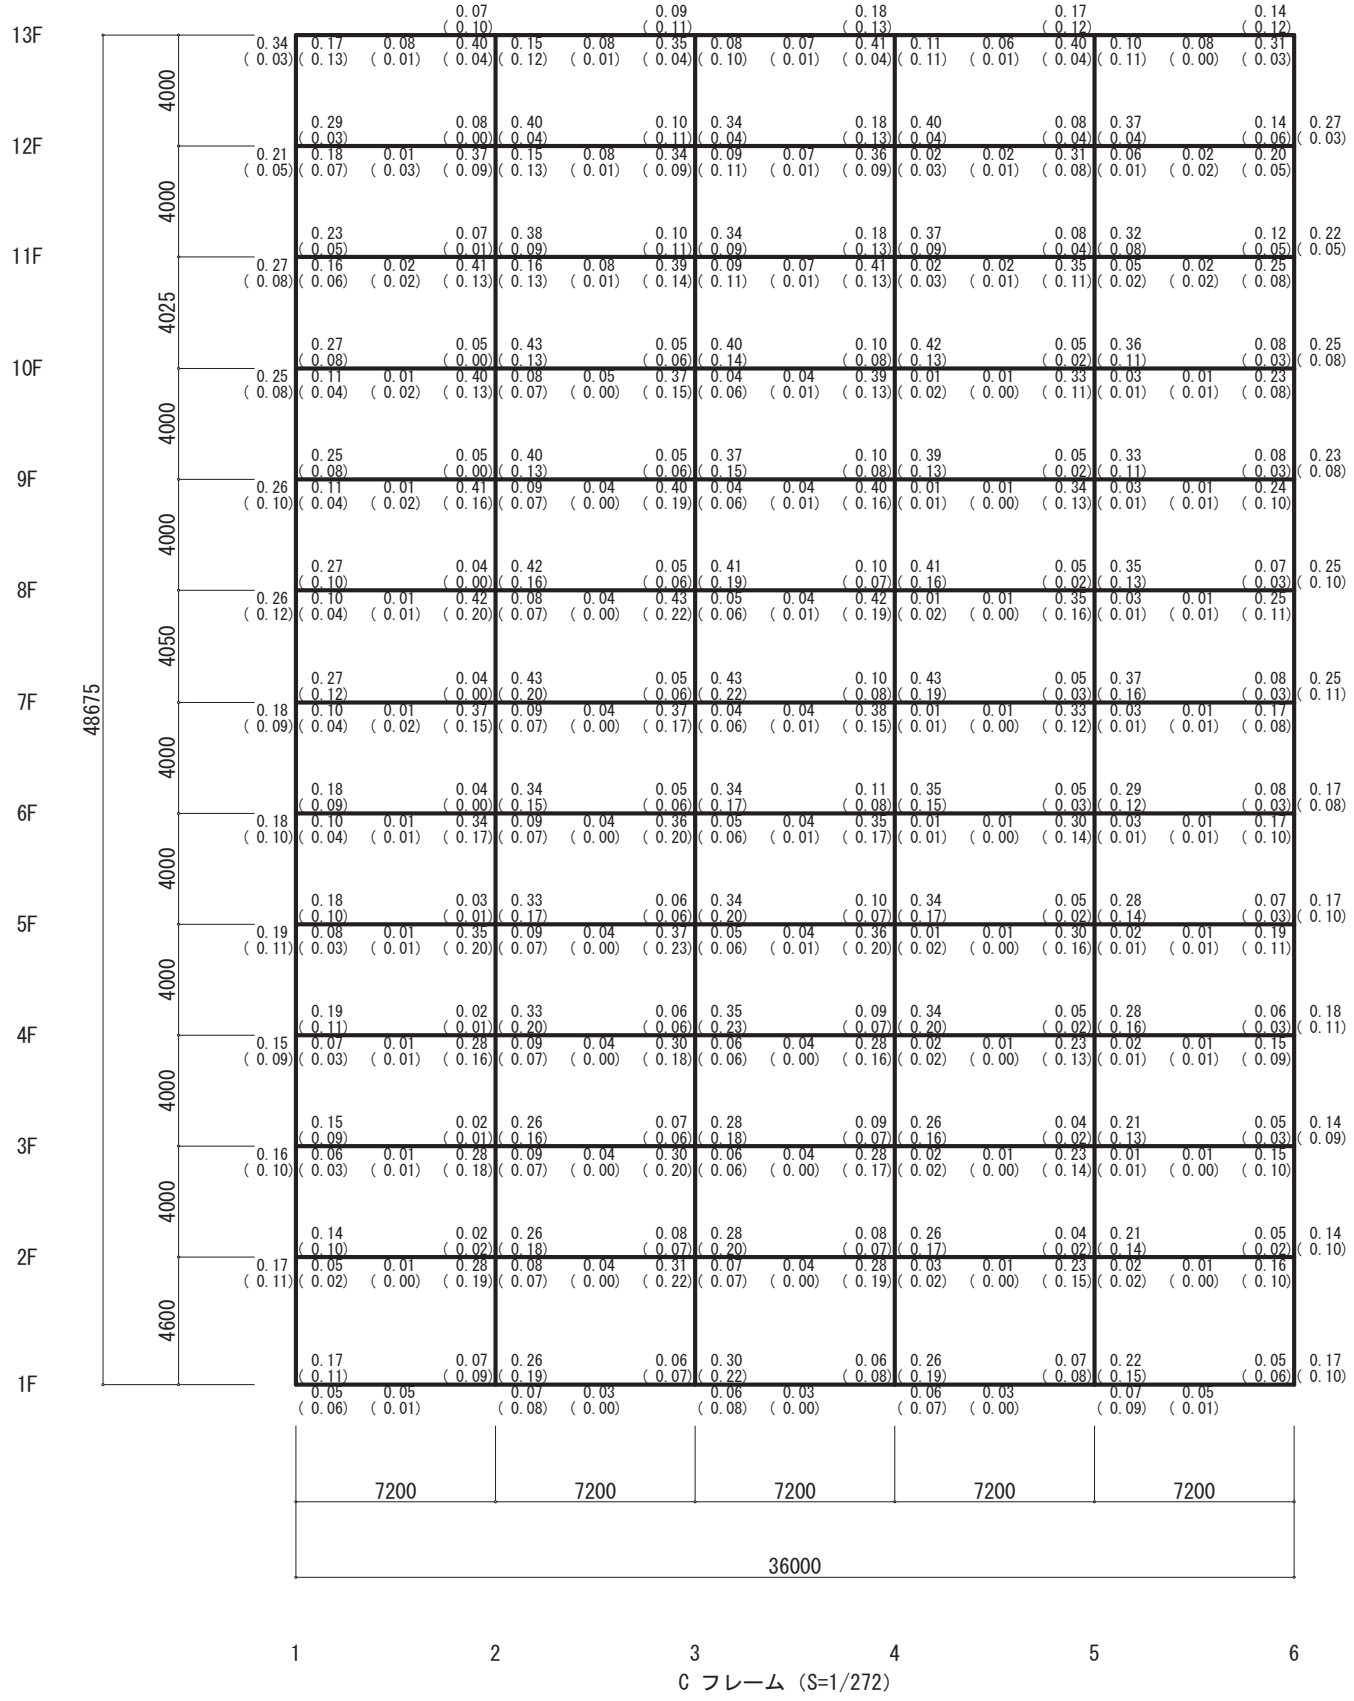

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

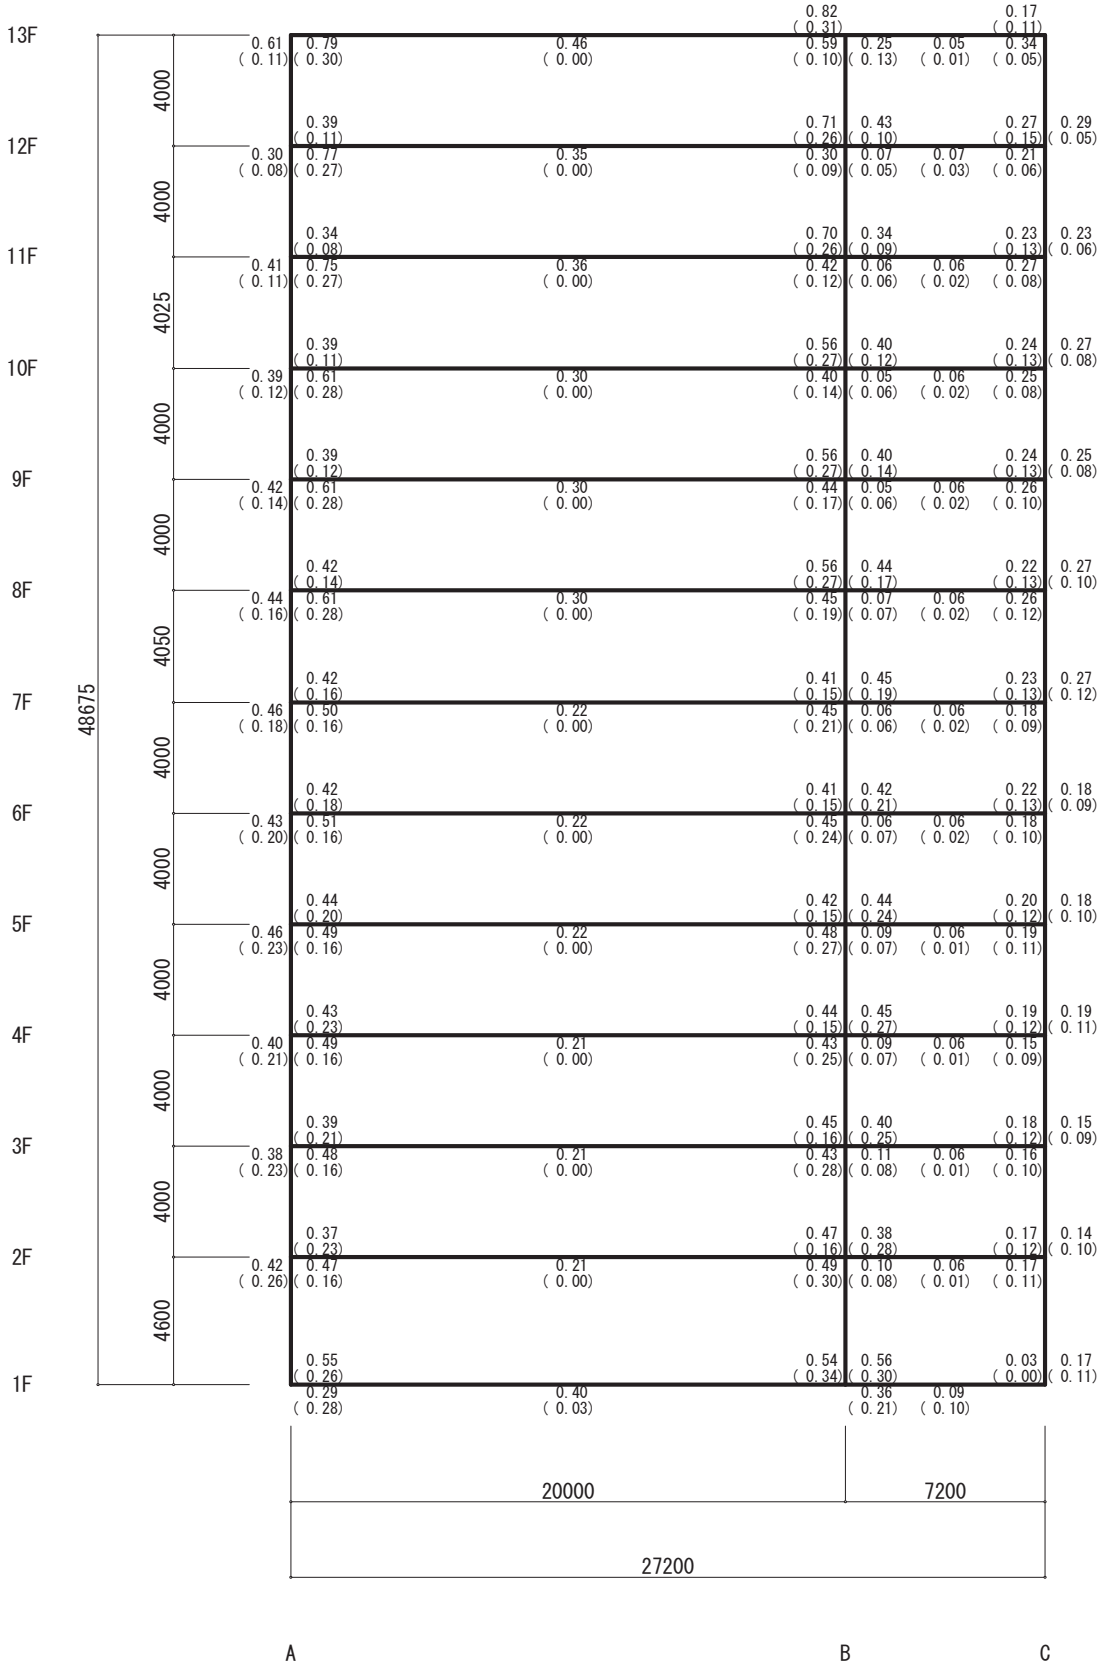
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

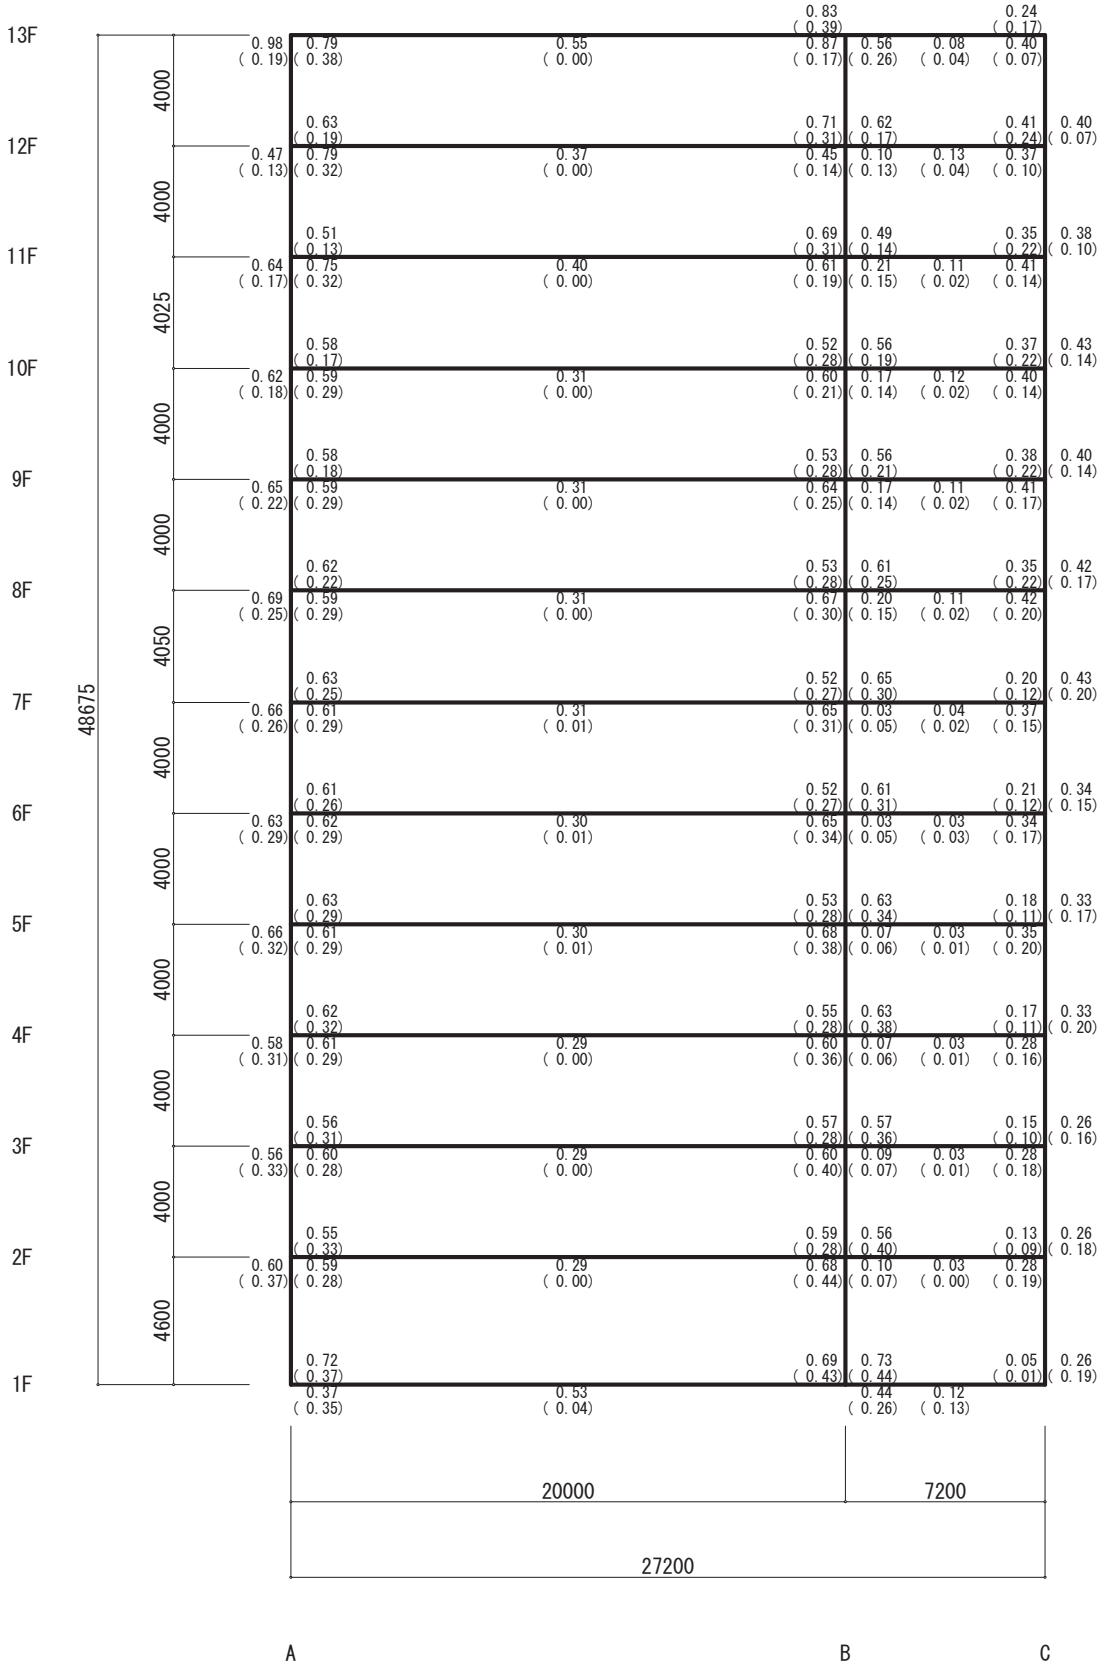
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

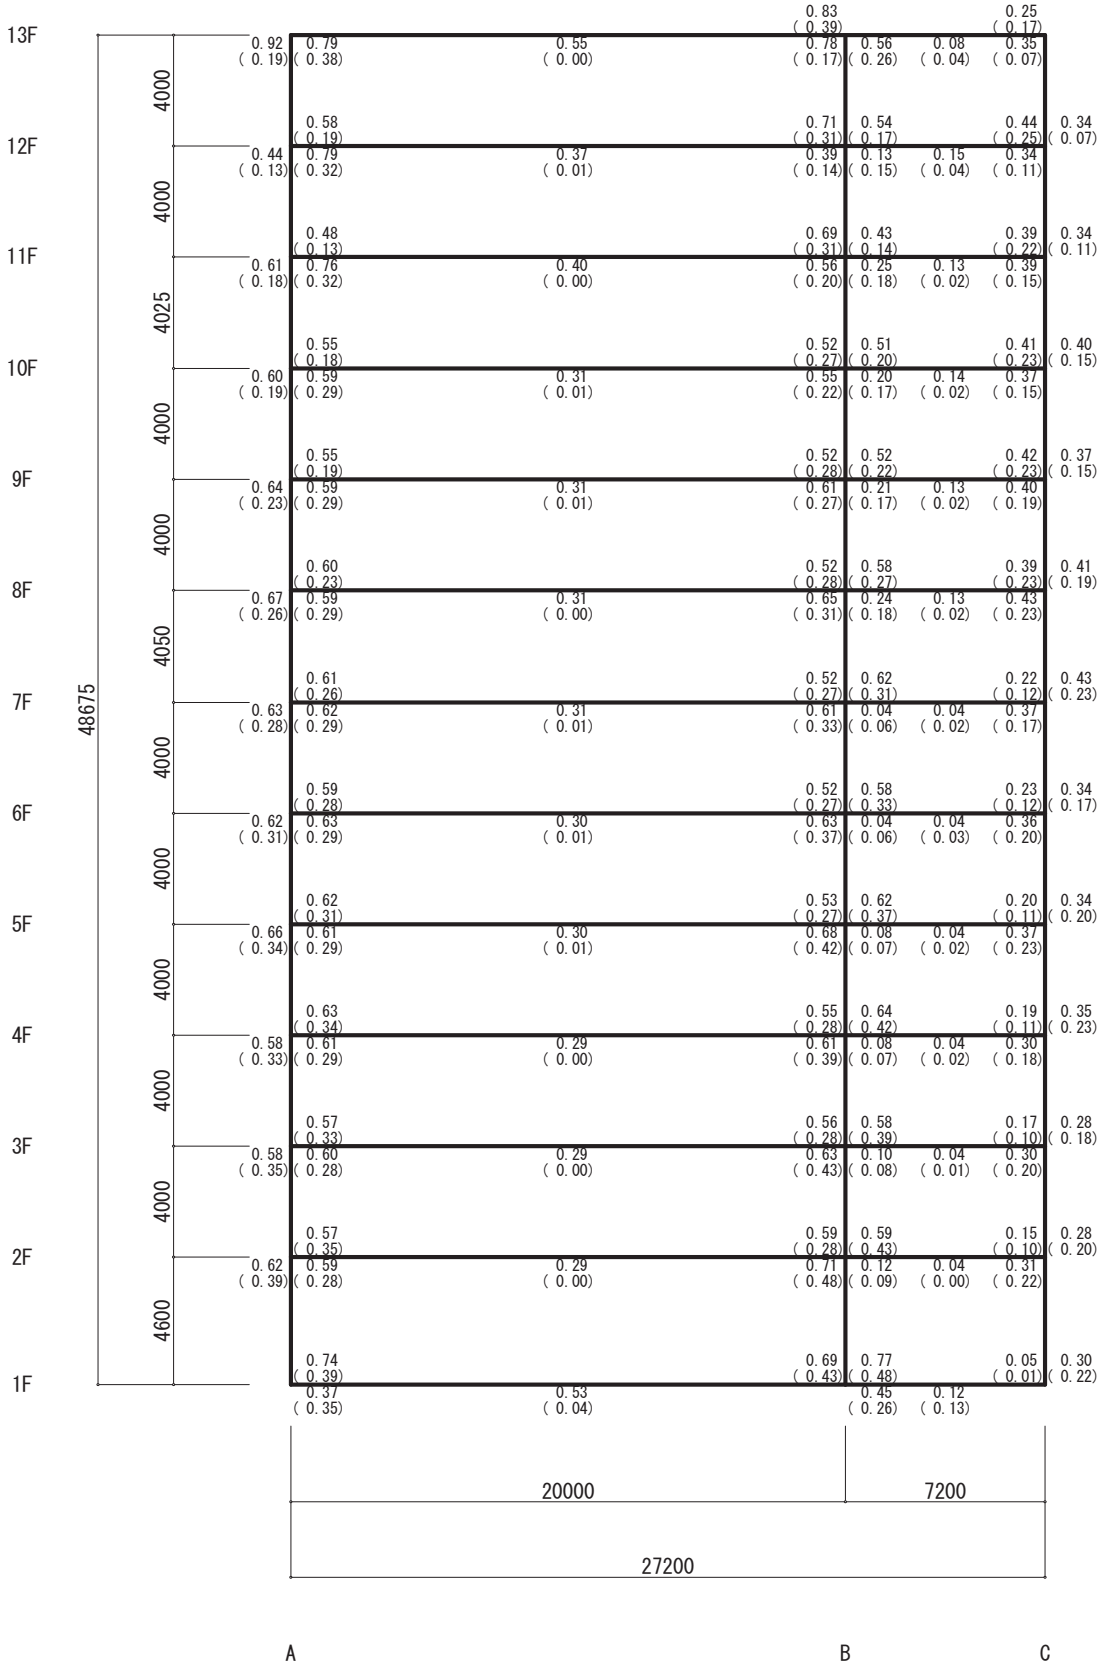
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

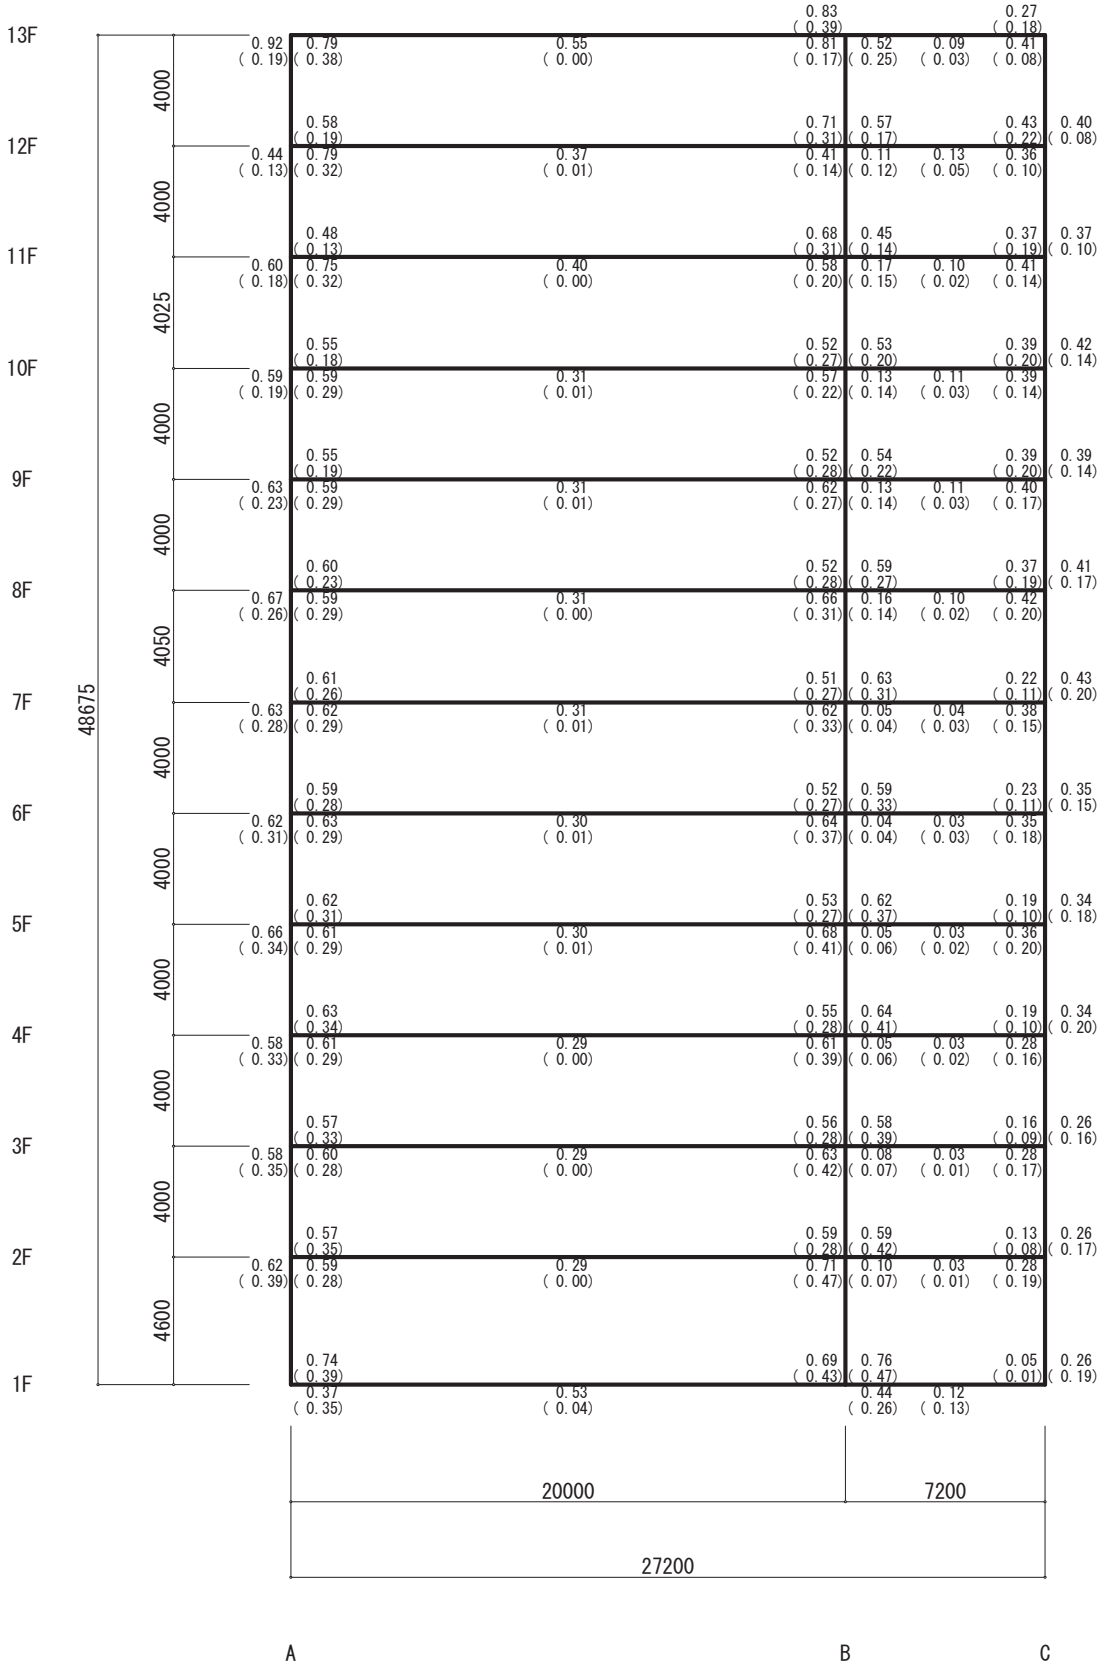
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

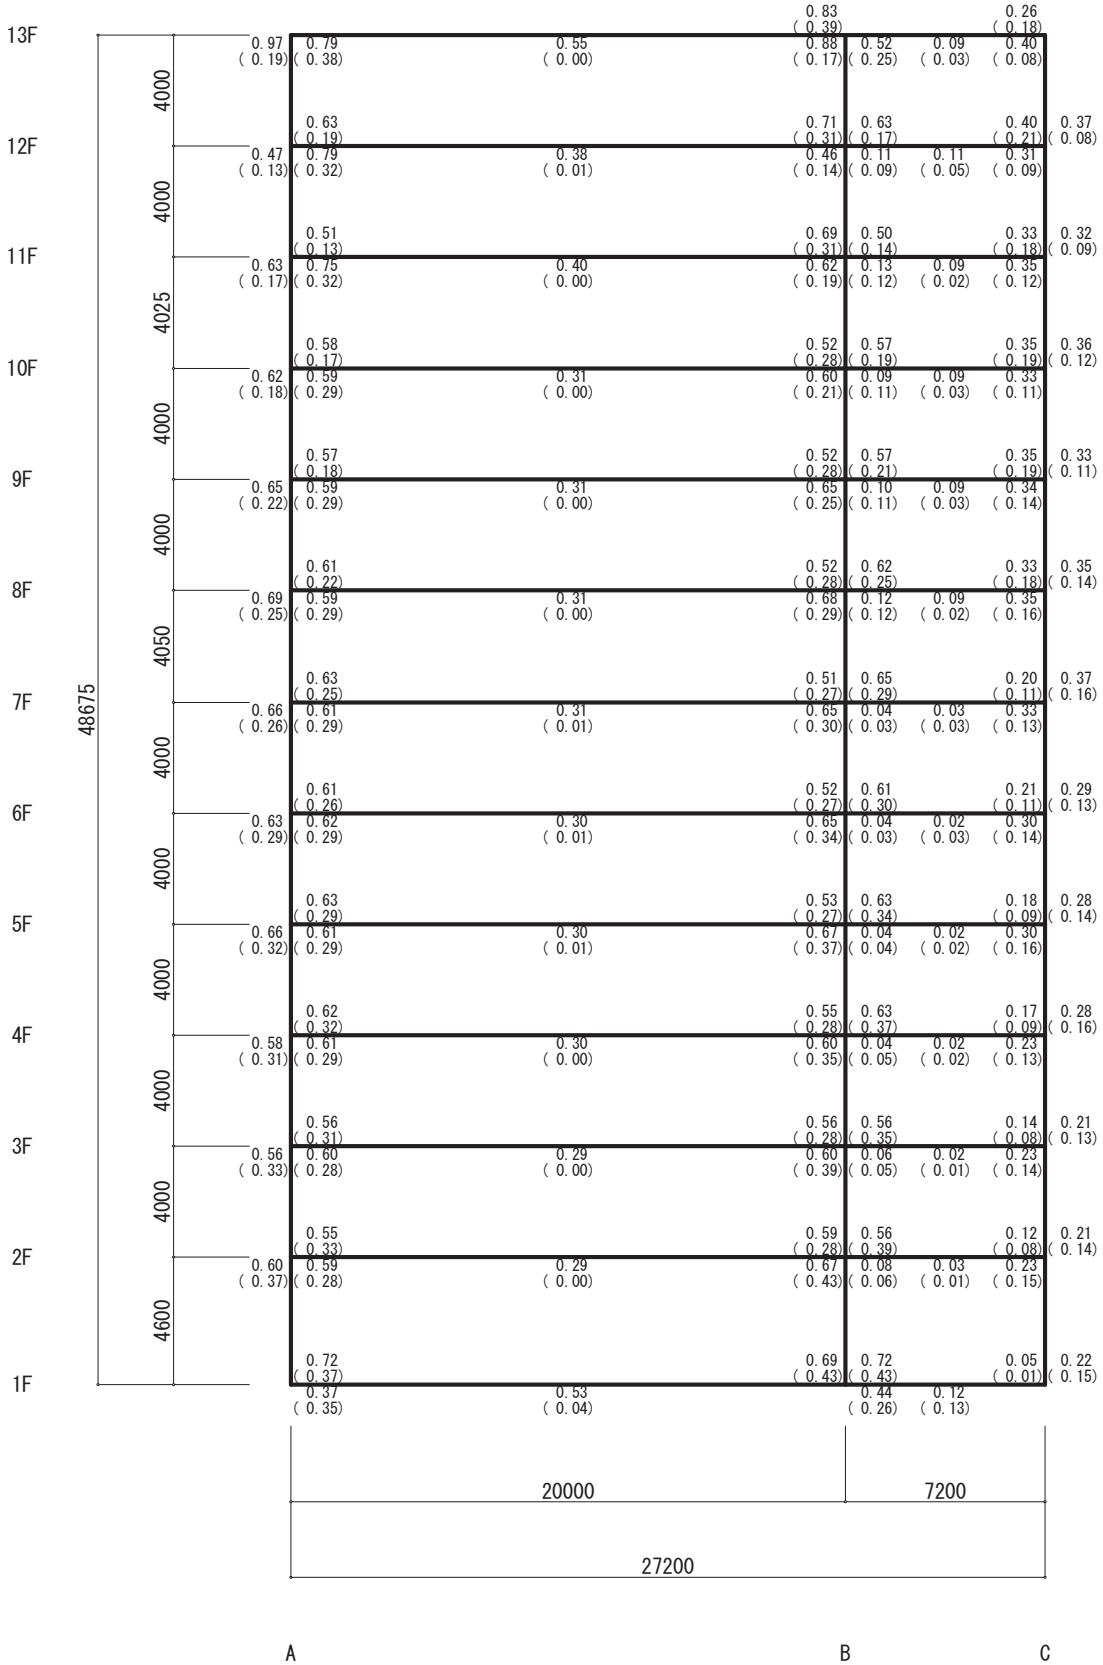

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

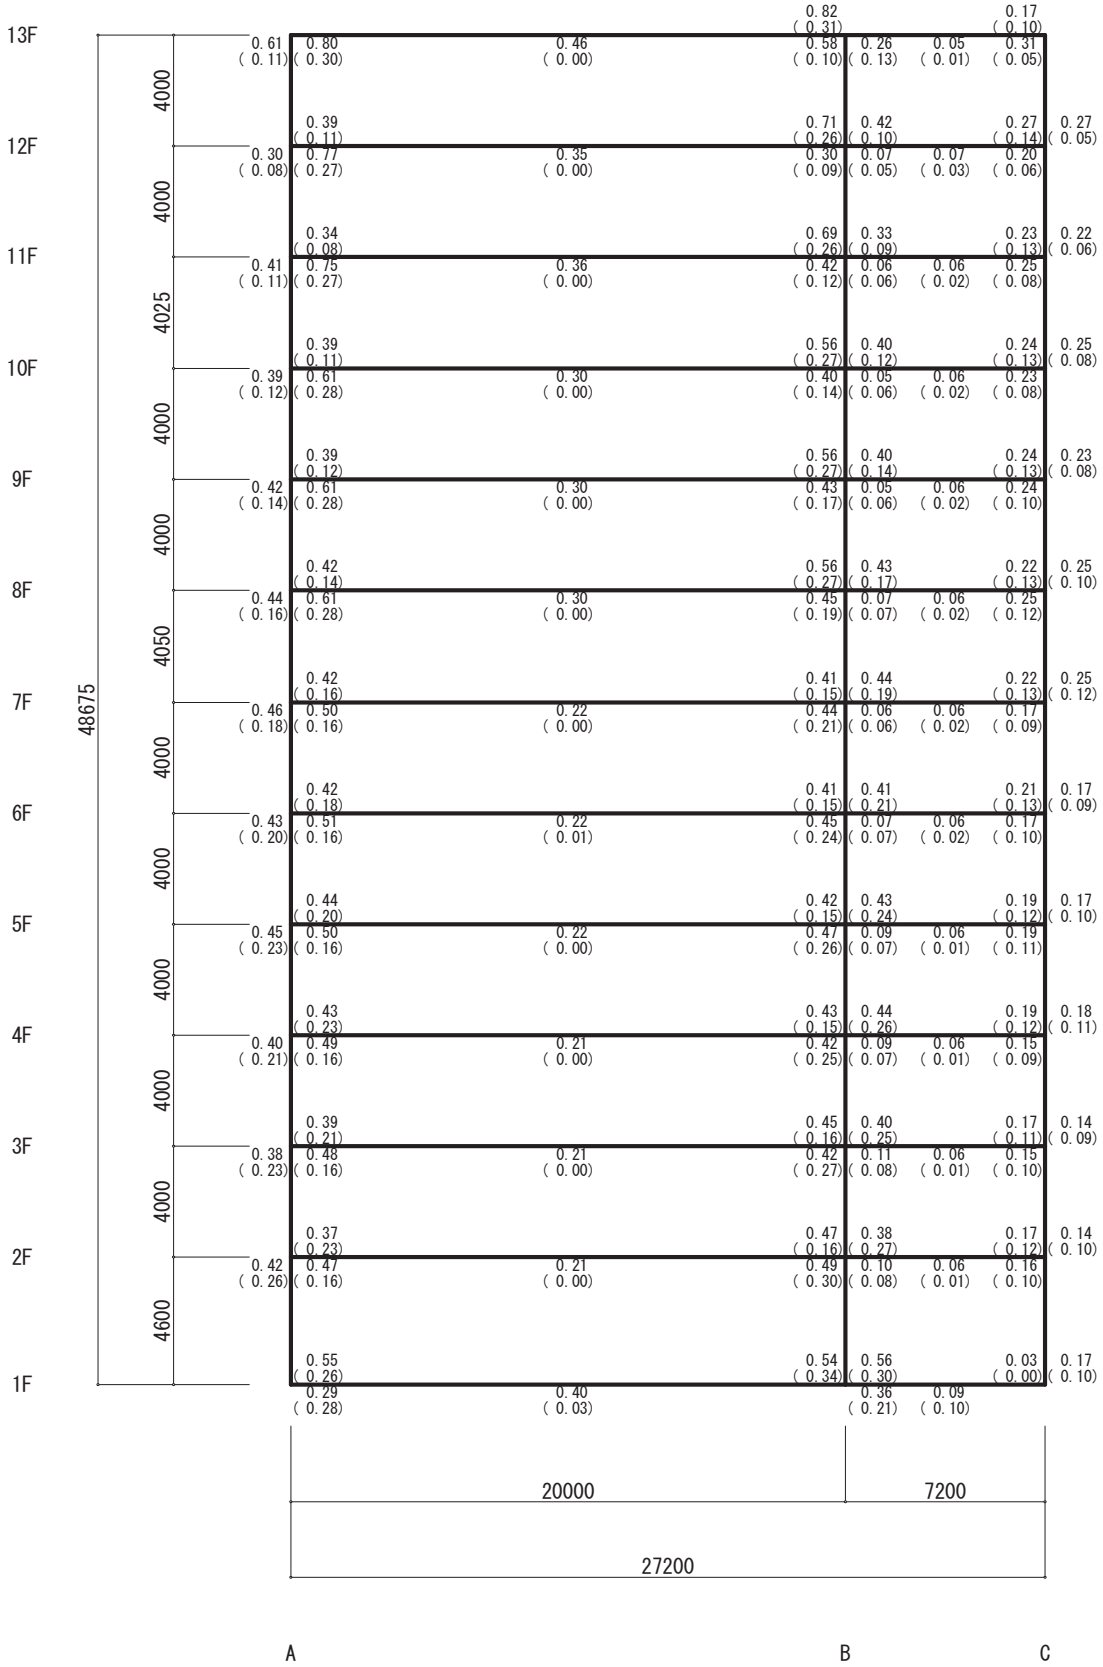
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

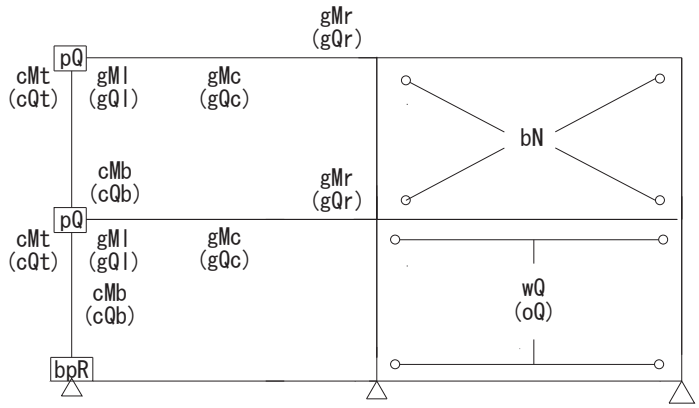



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比


bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

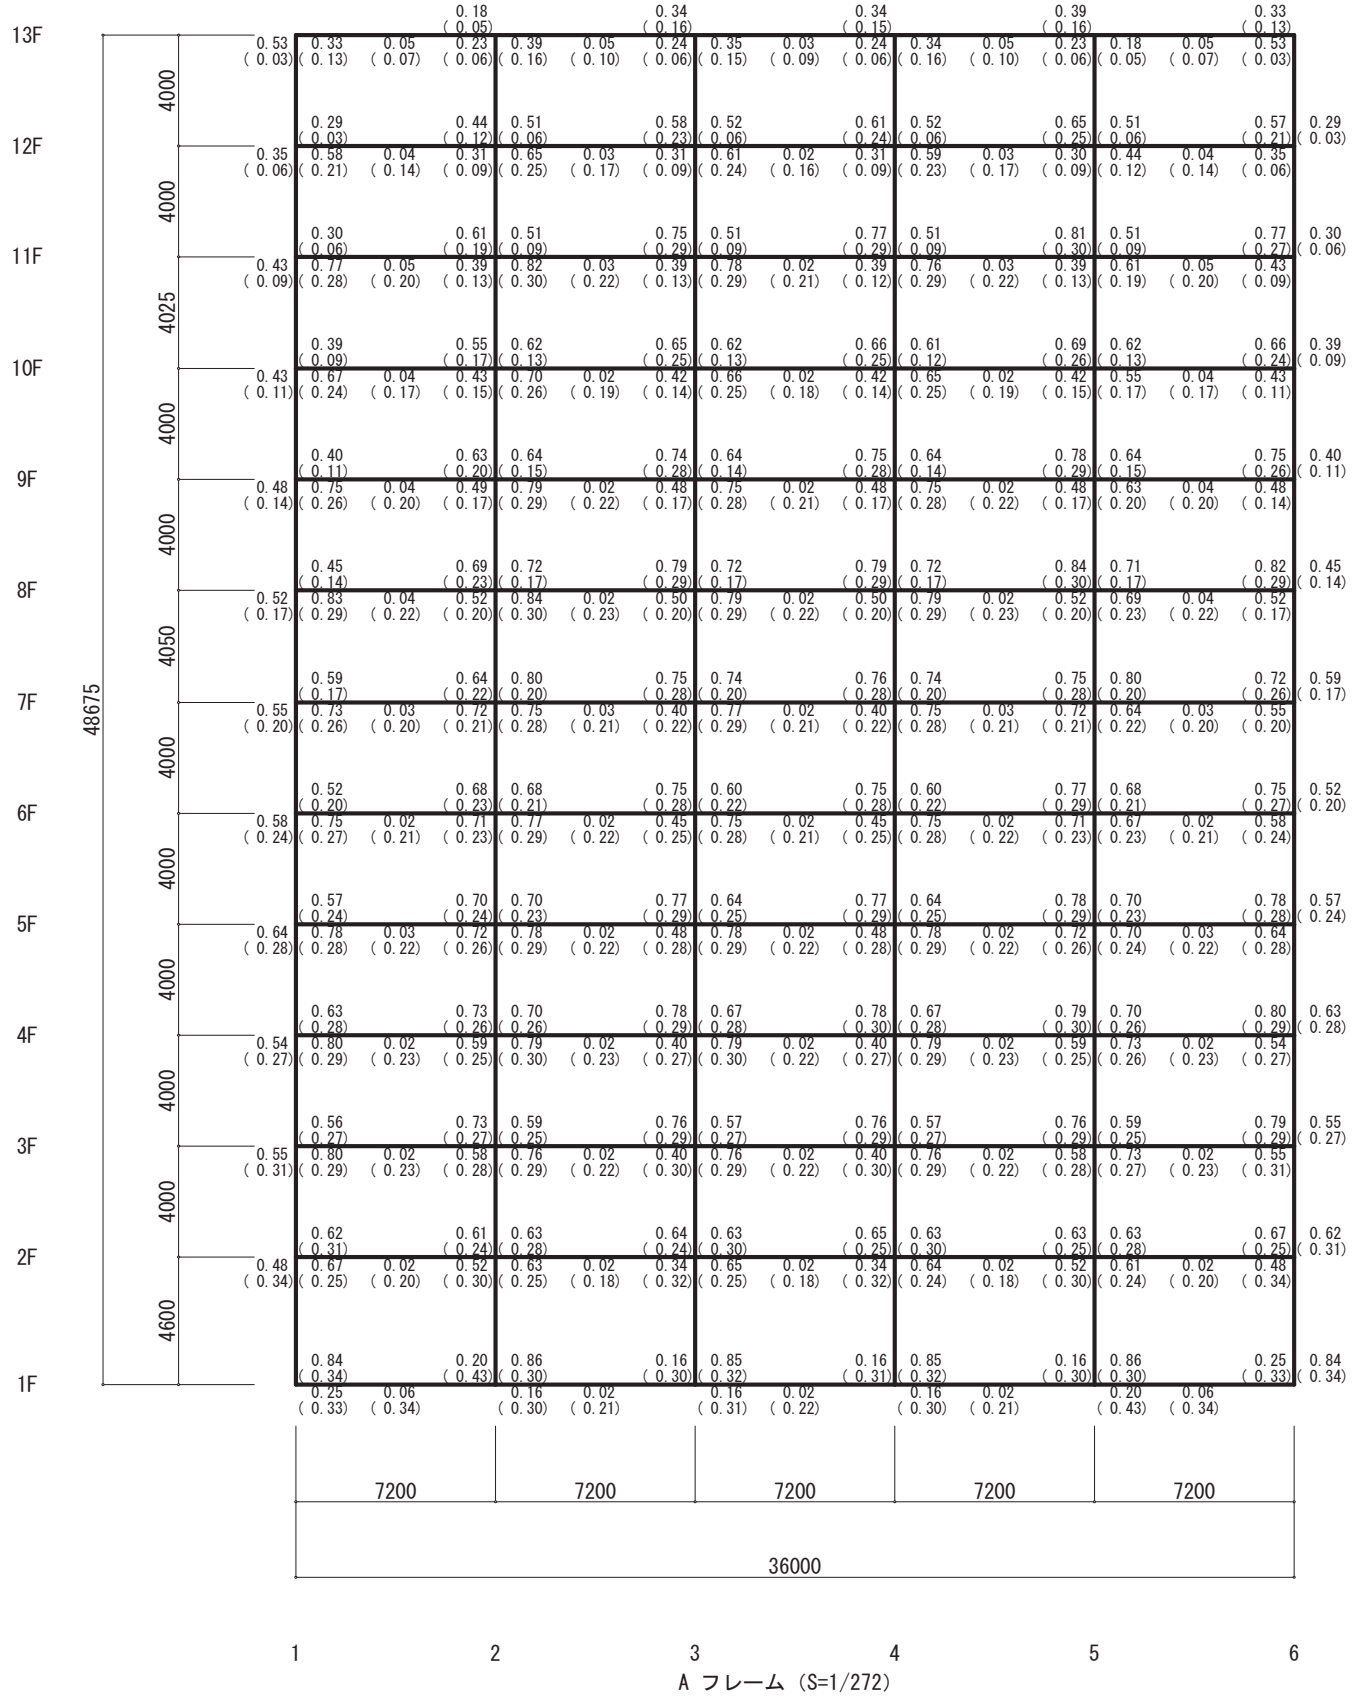
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

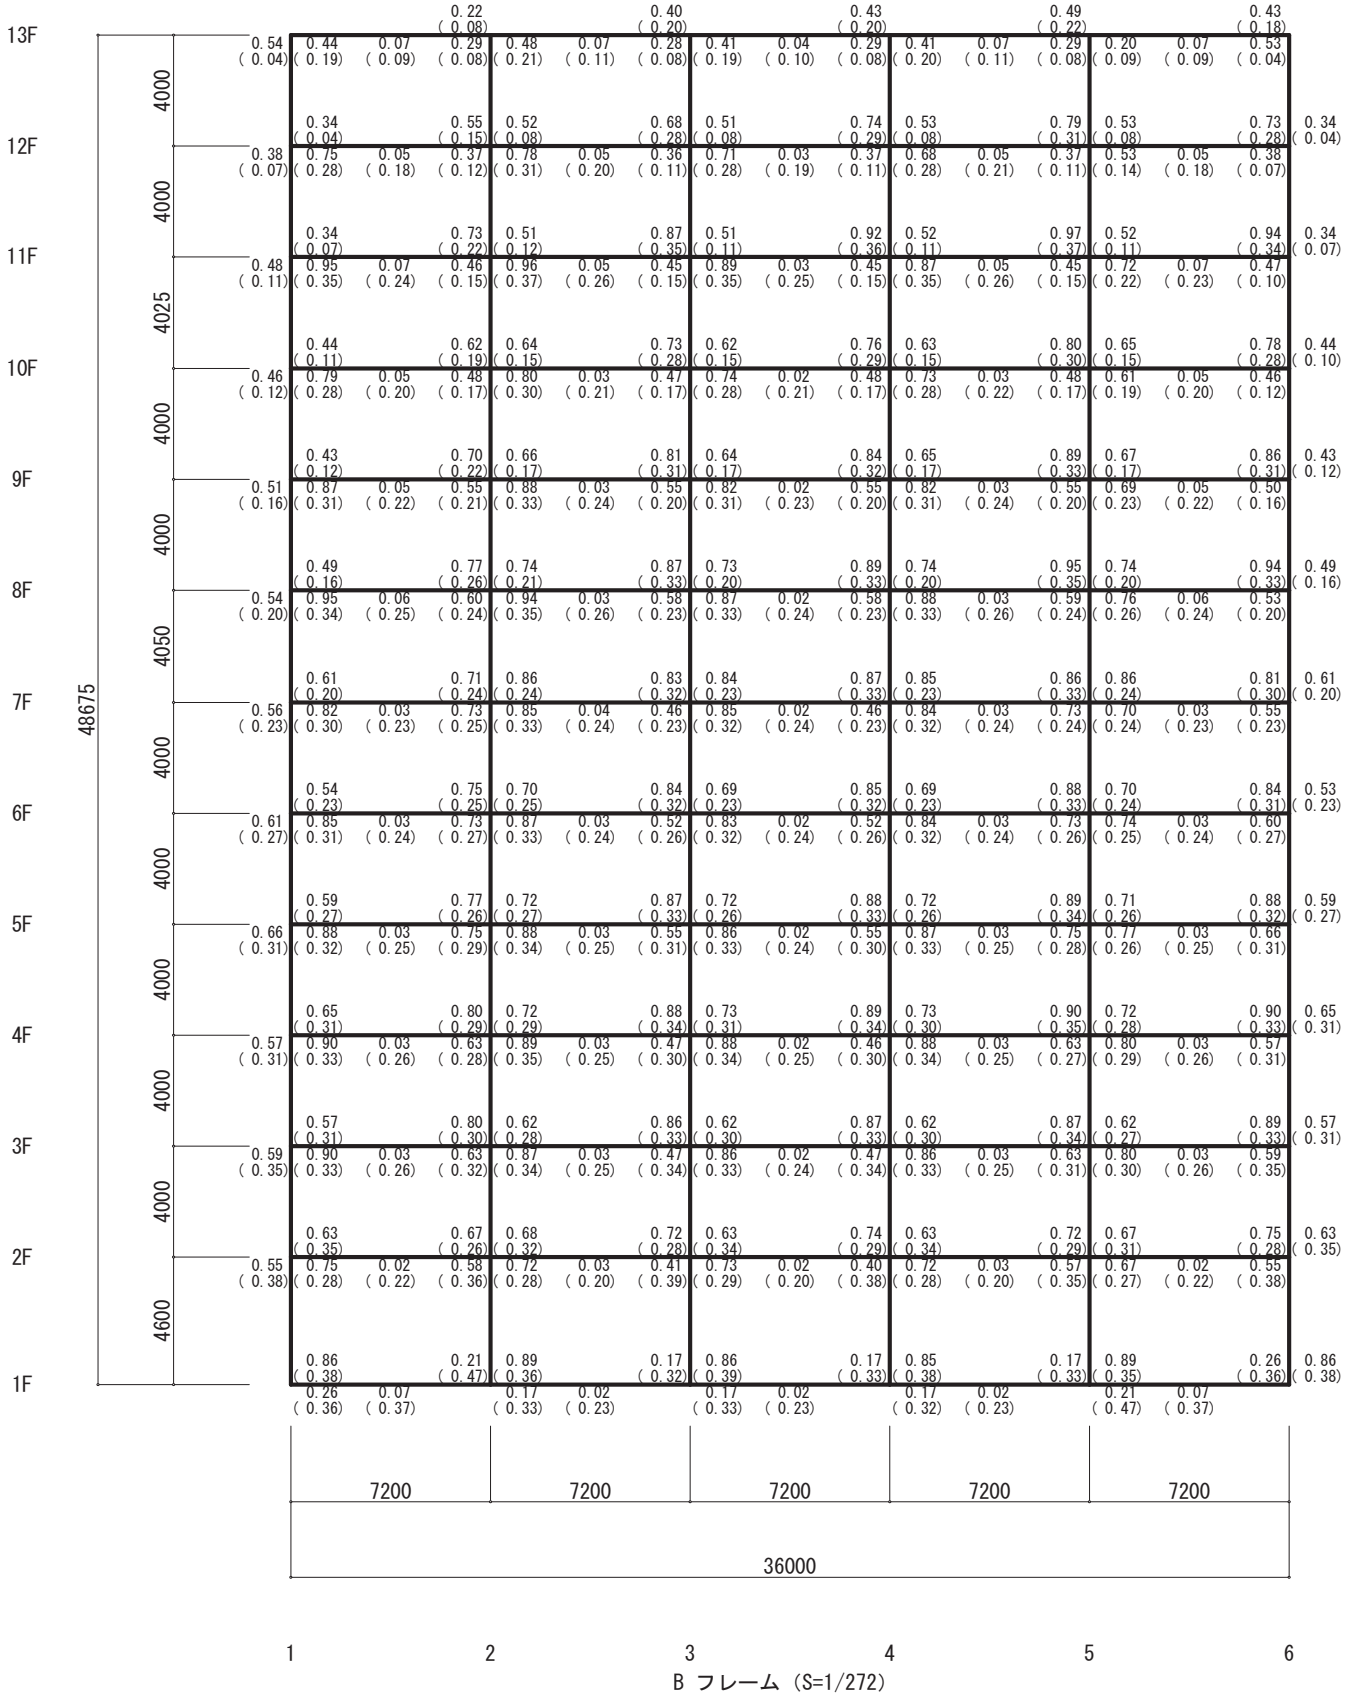
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

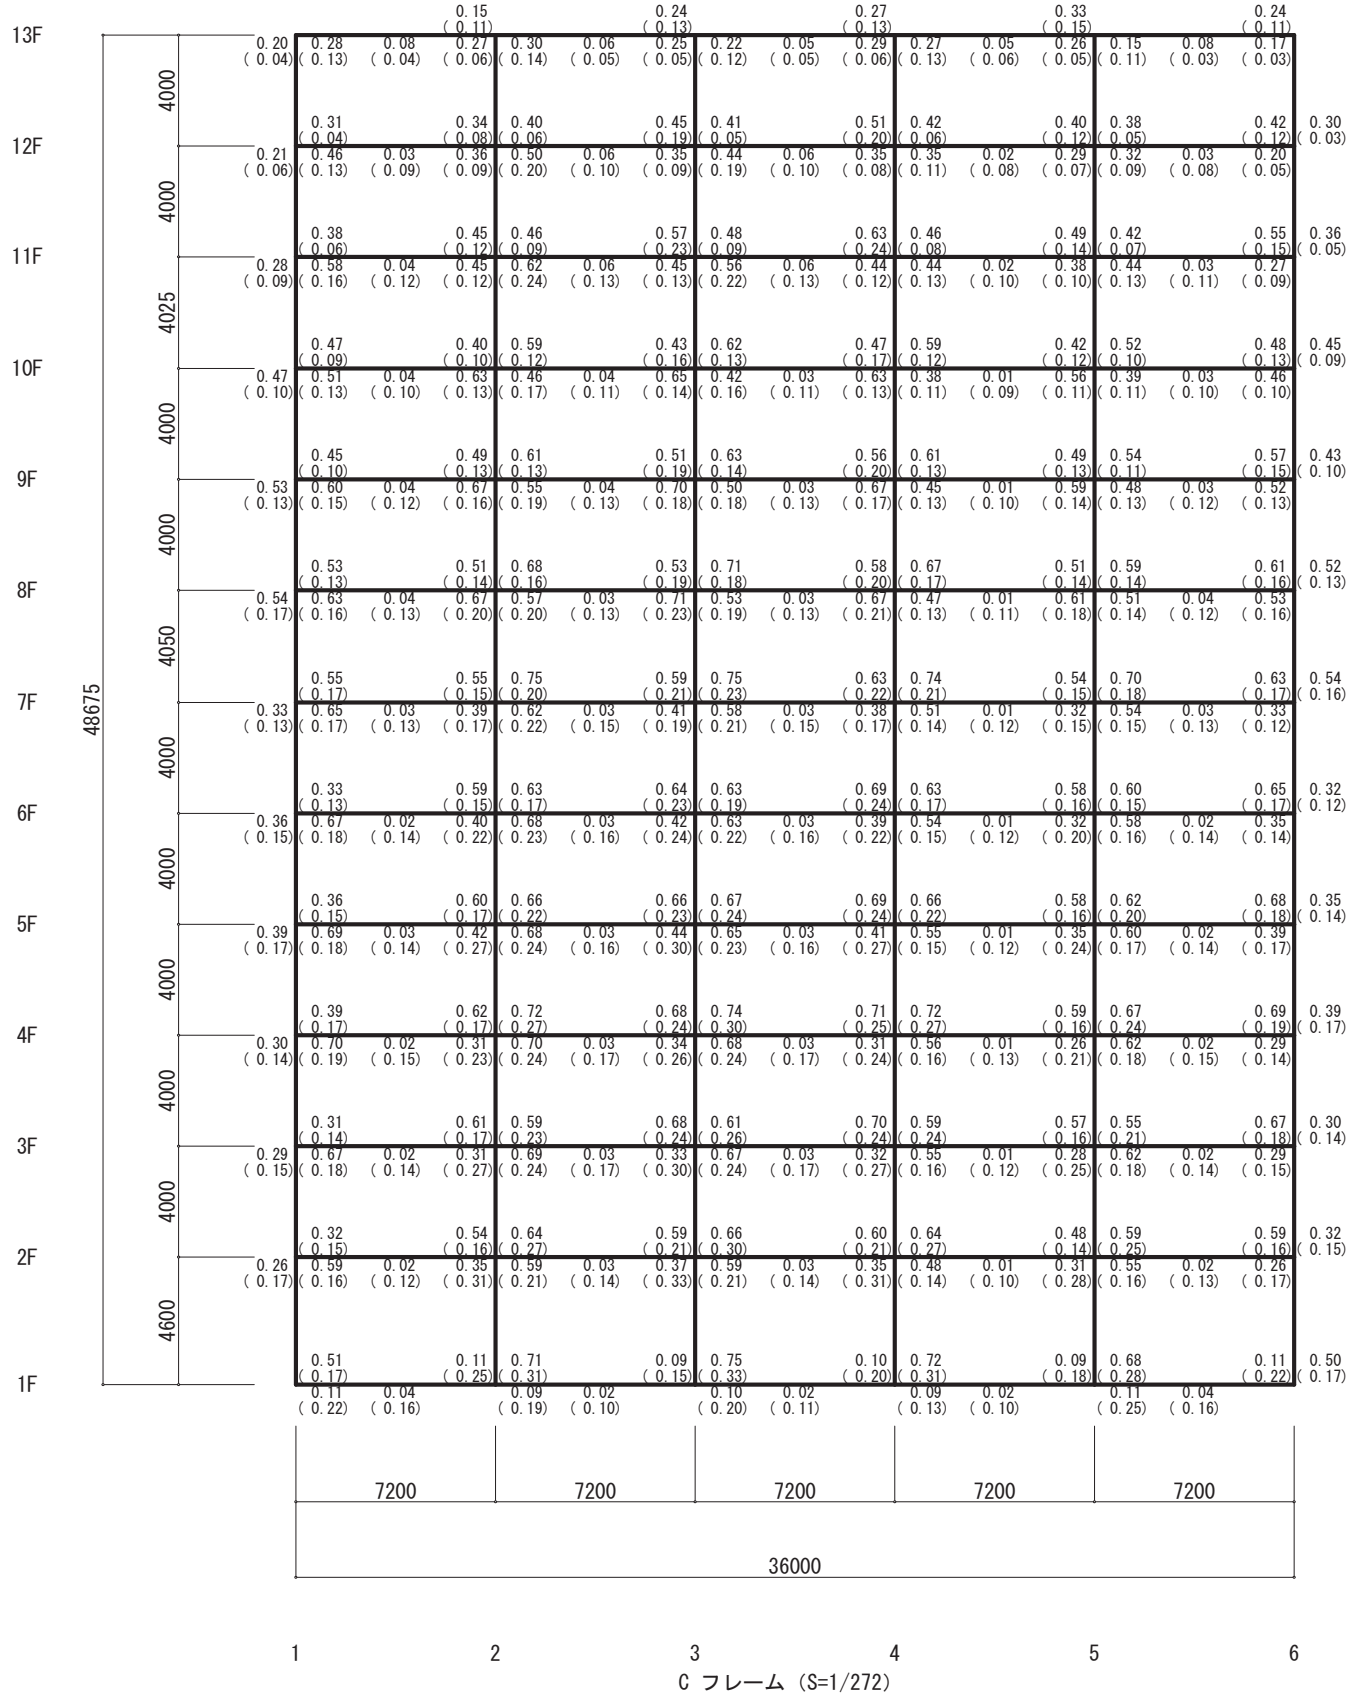

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

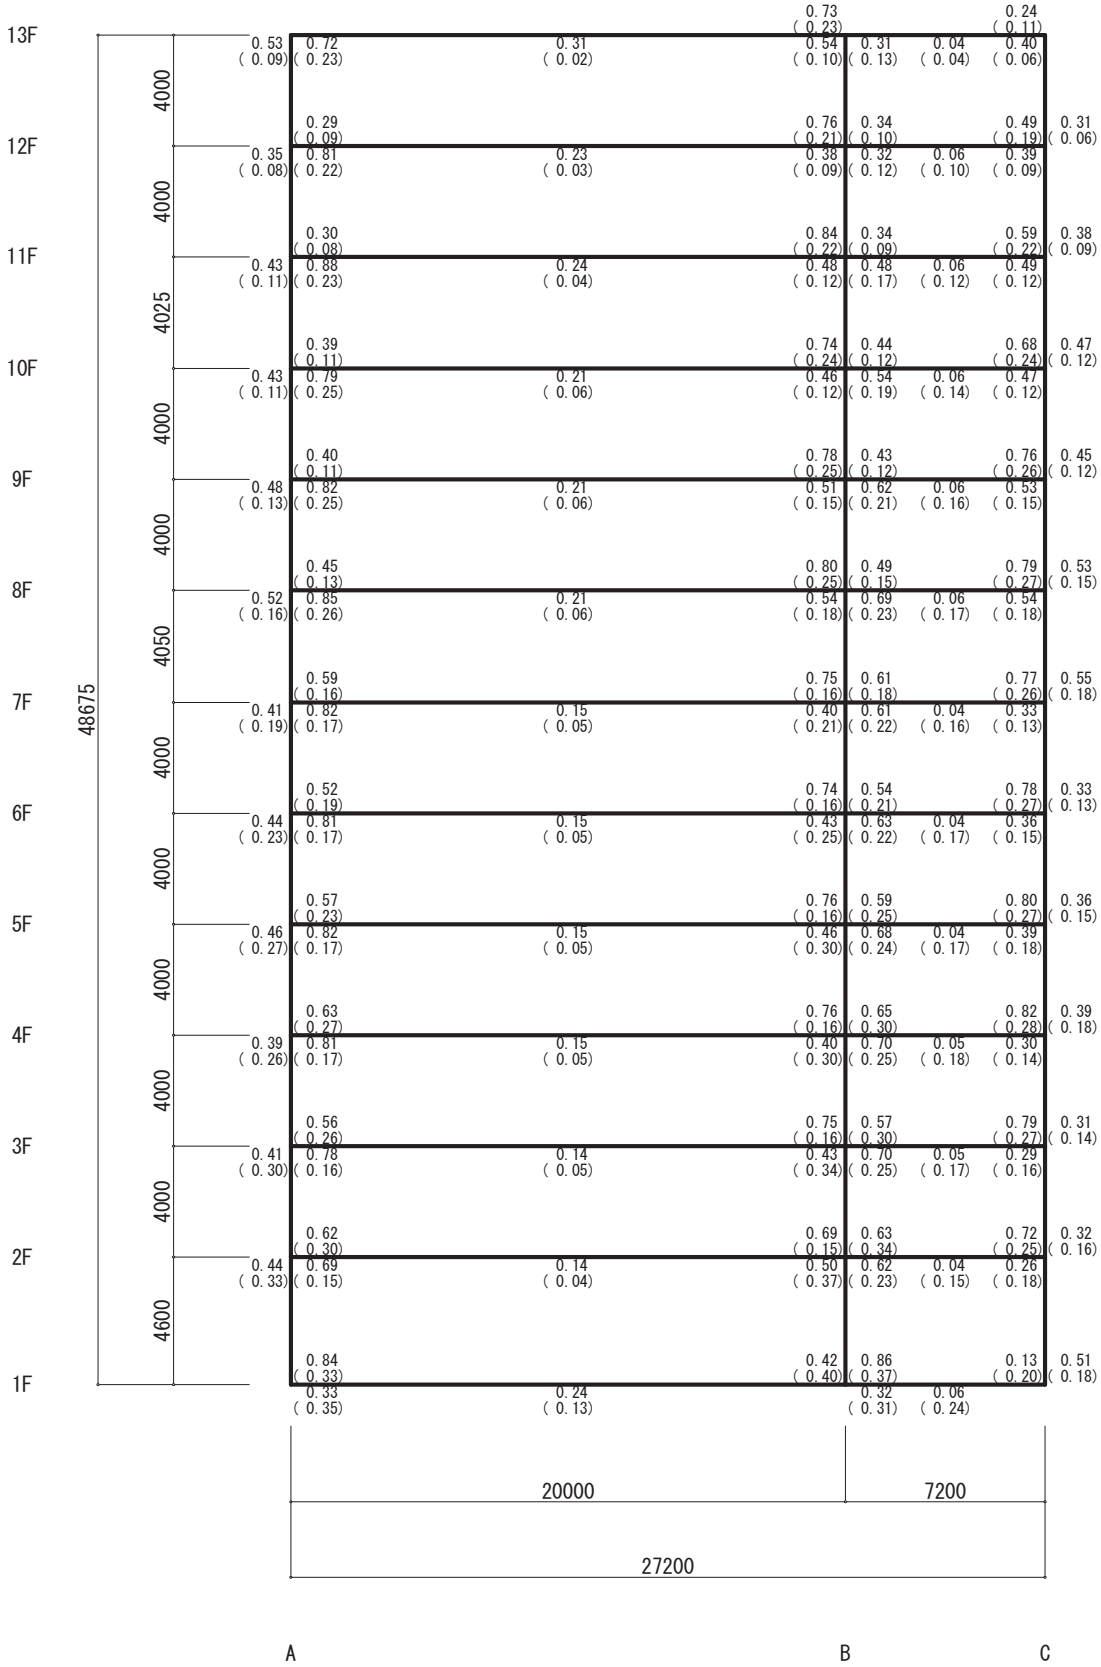
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

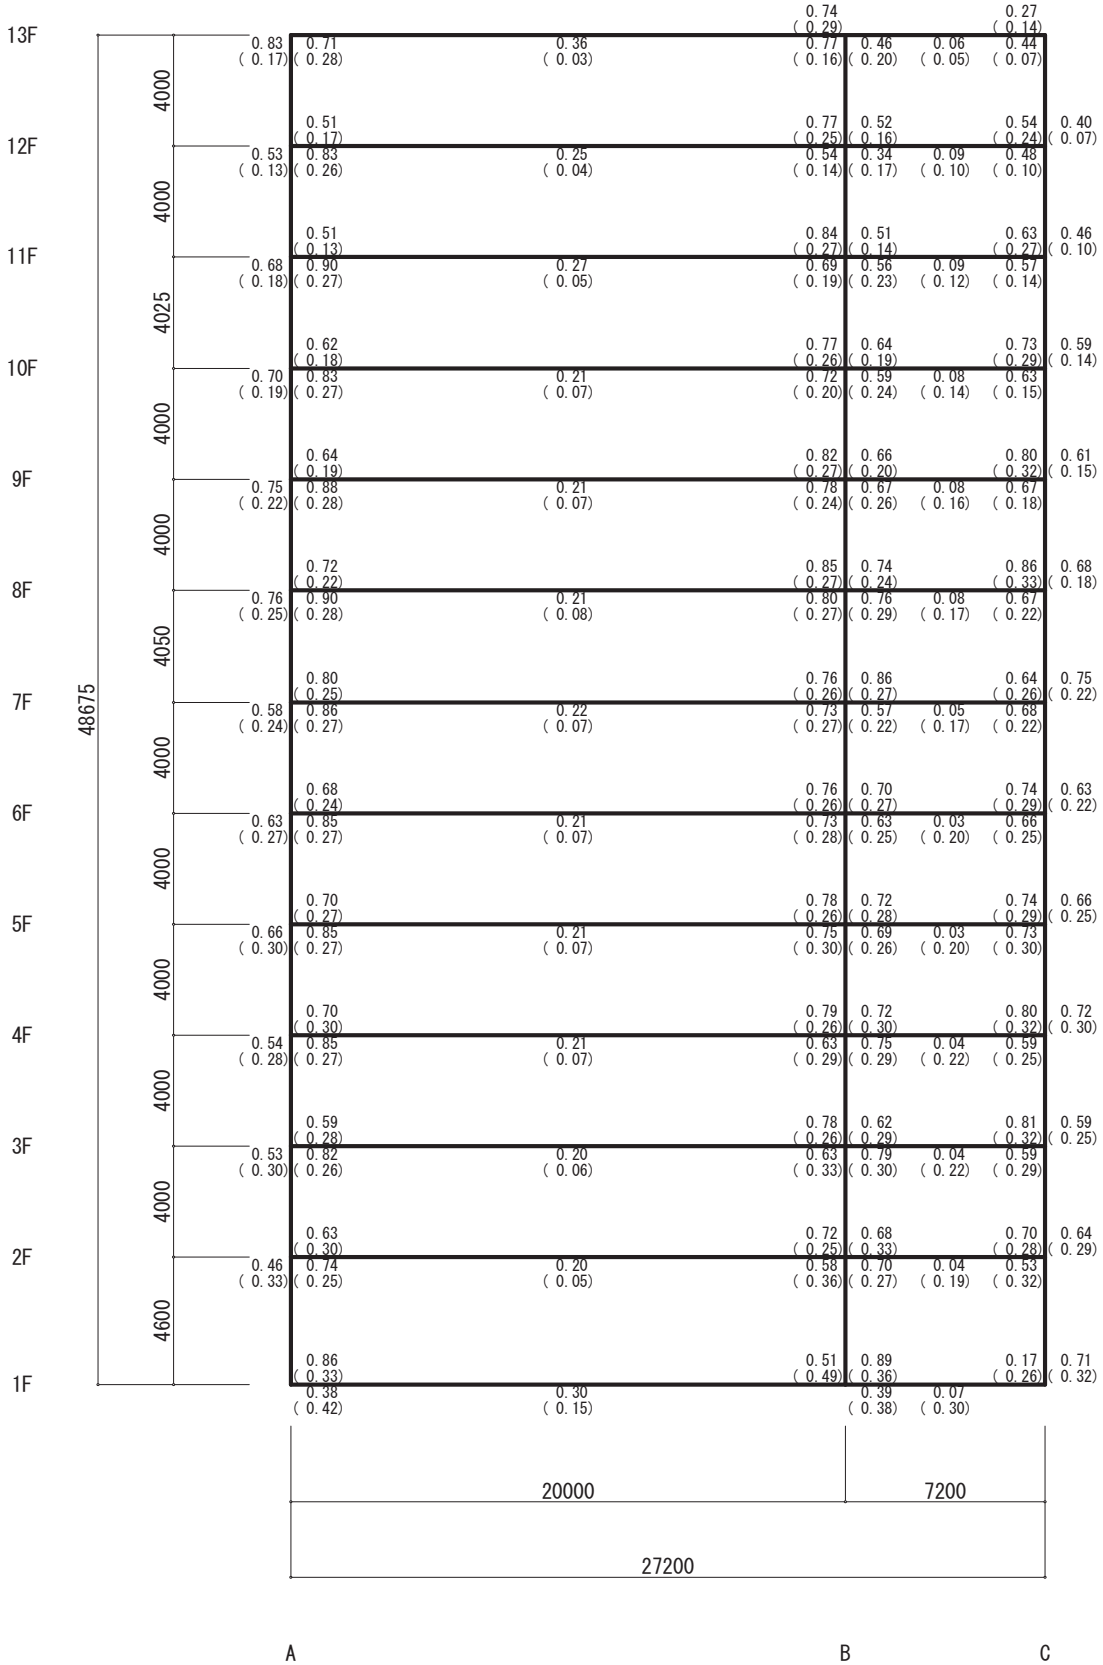
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

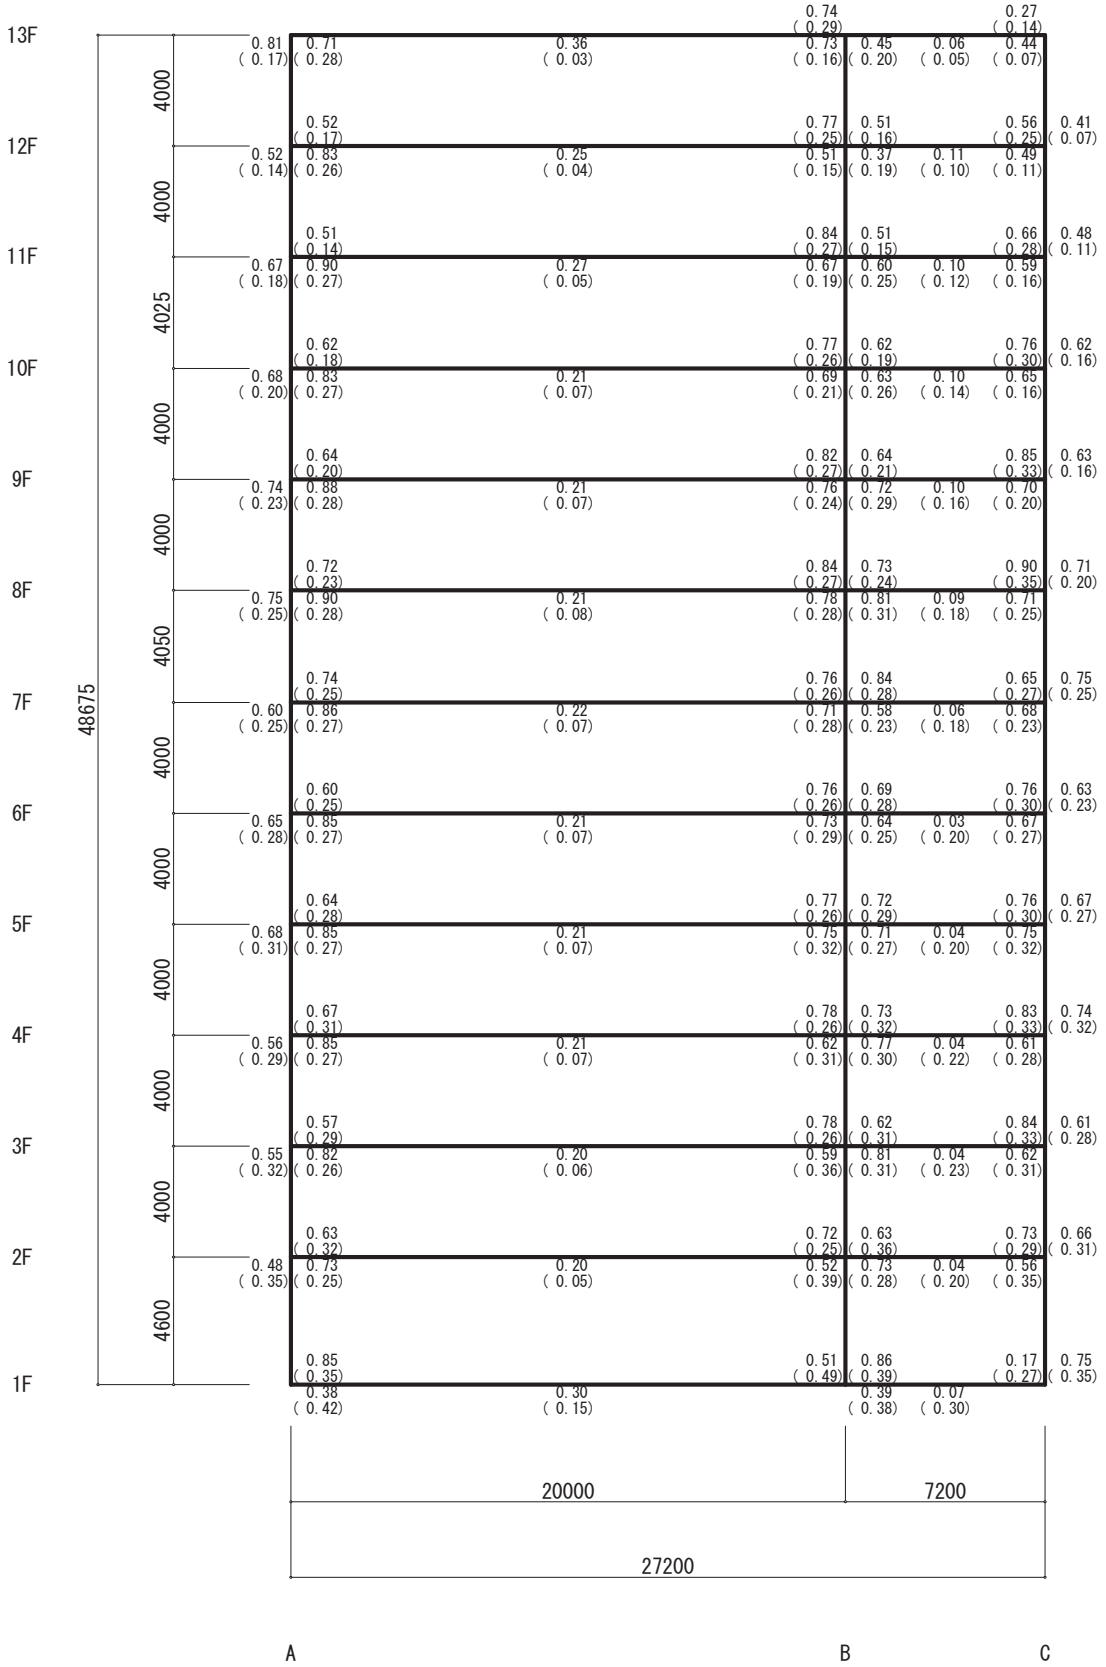
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

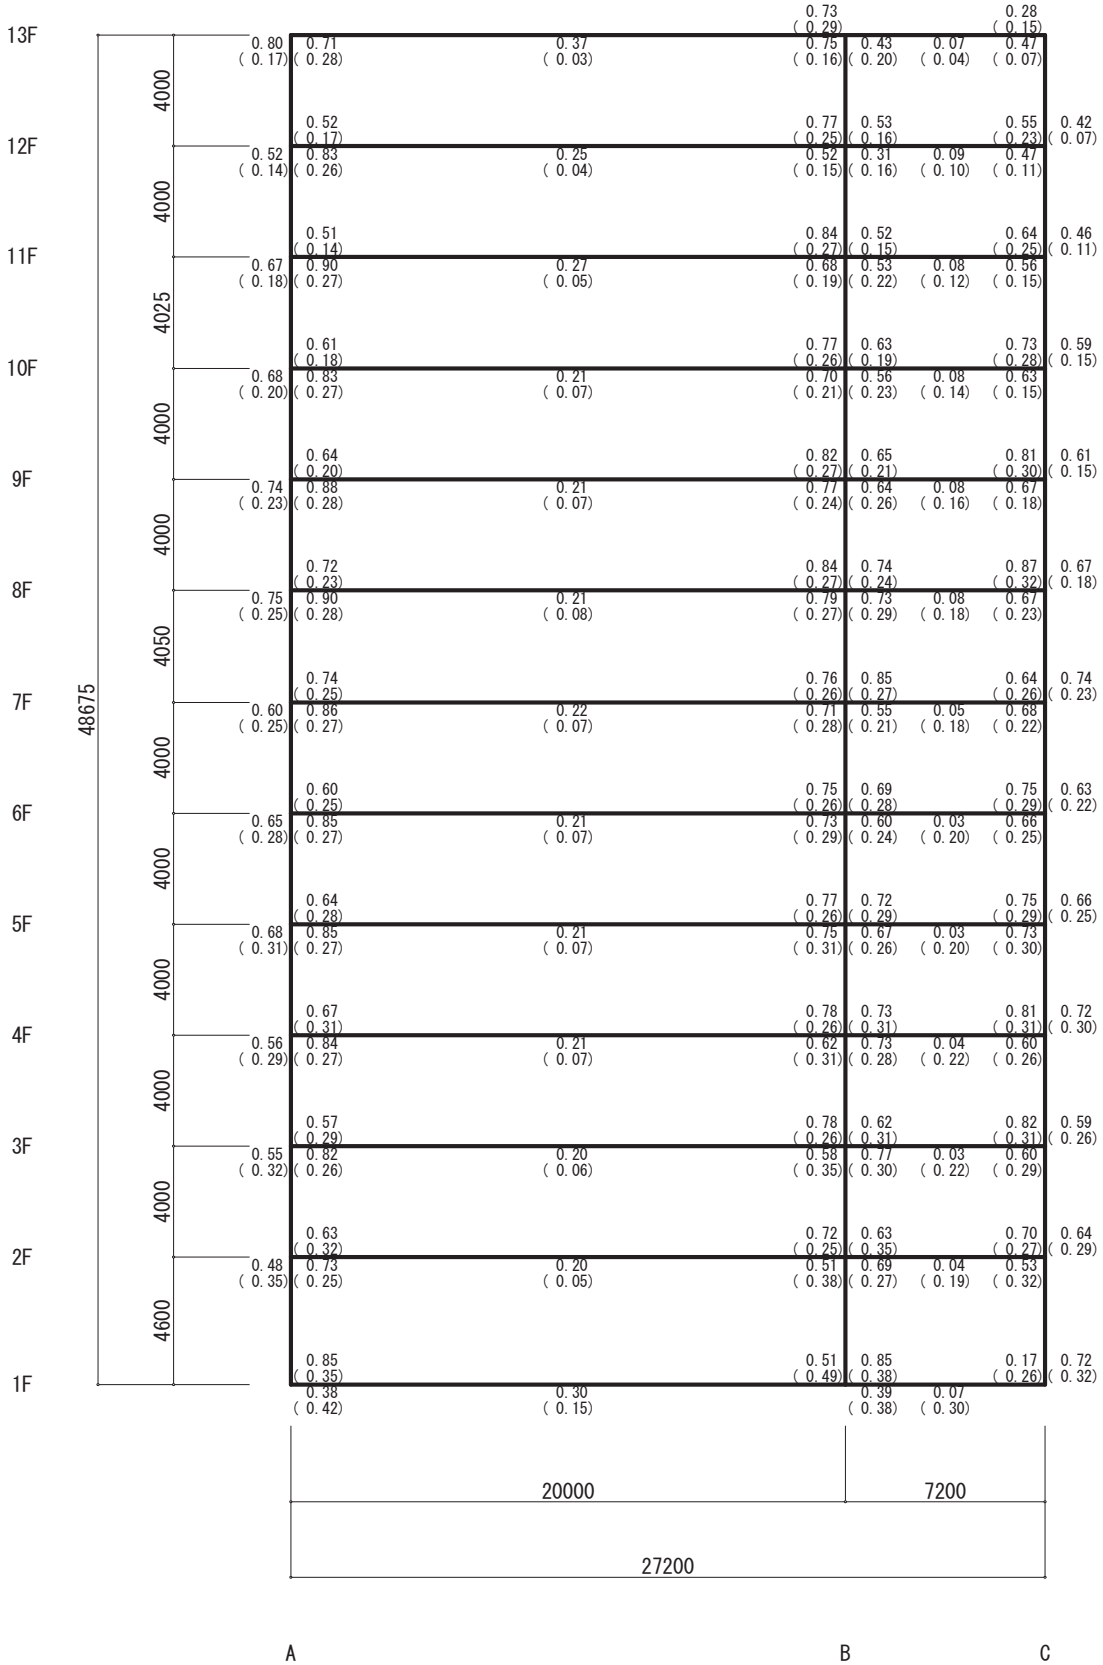
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

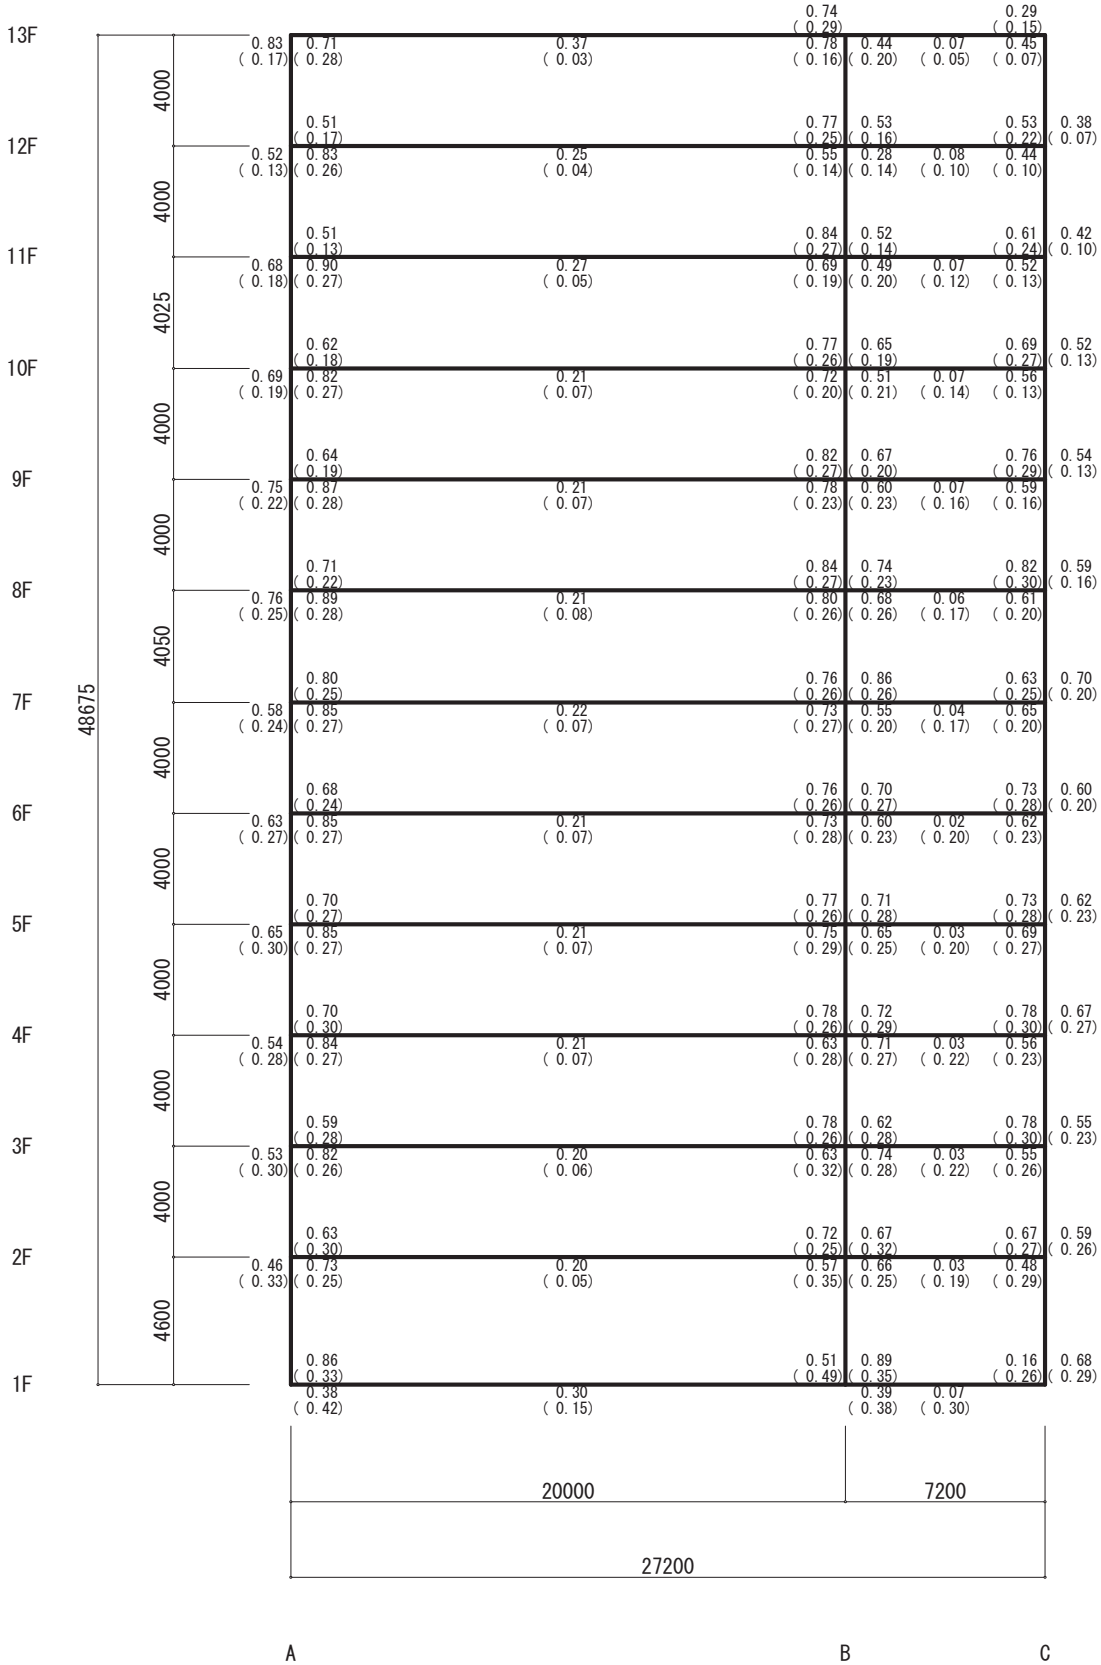

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

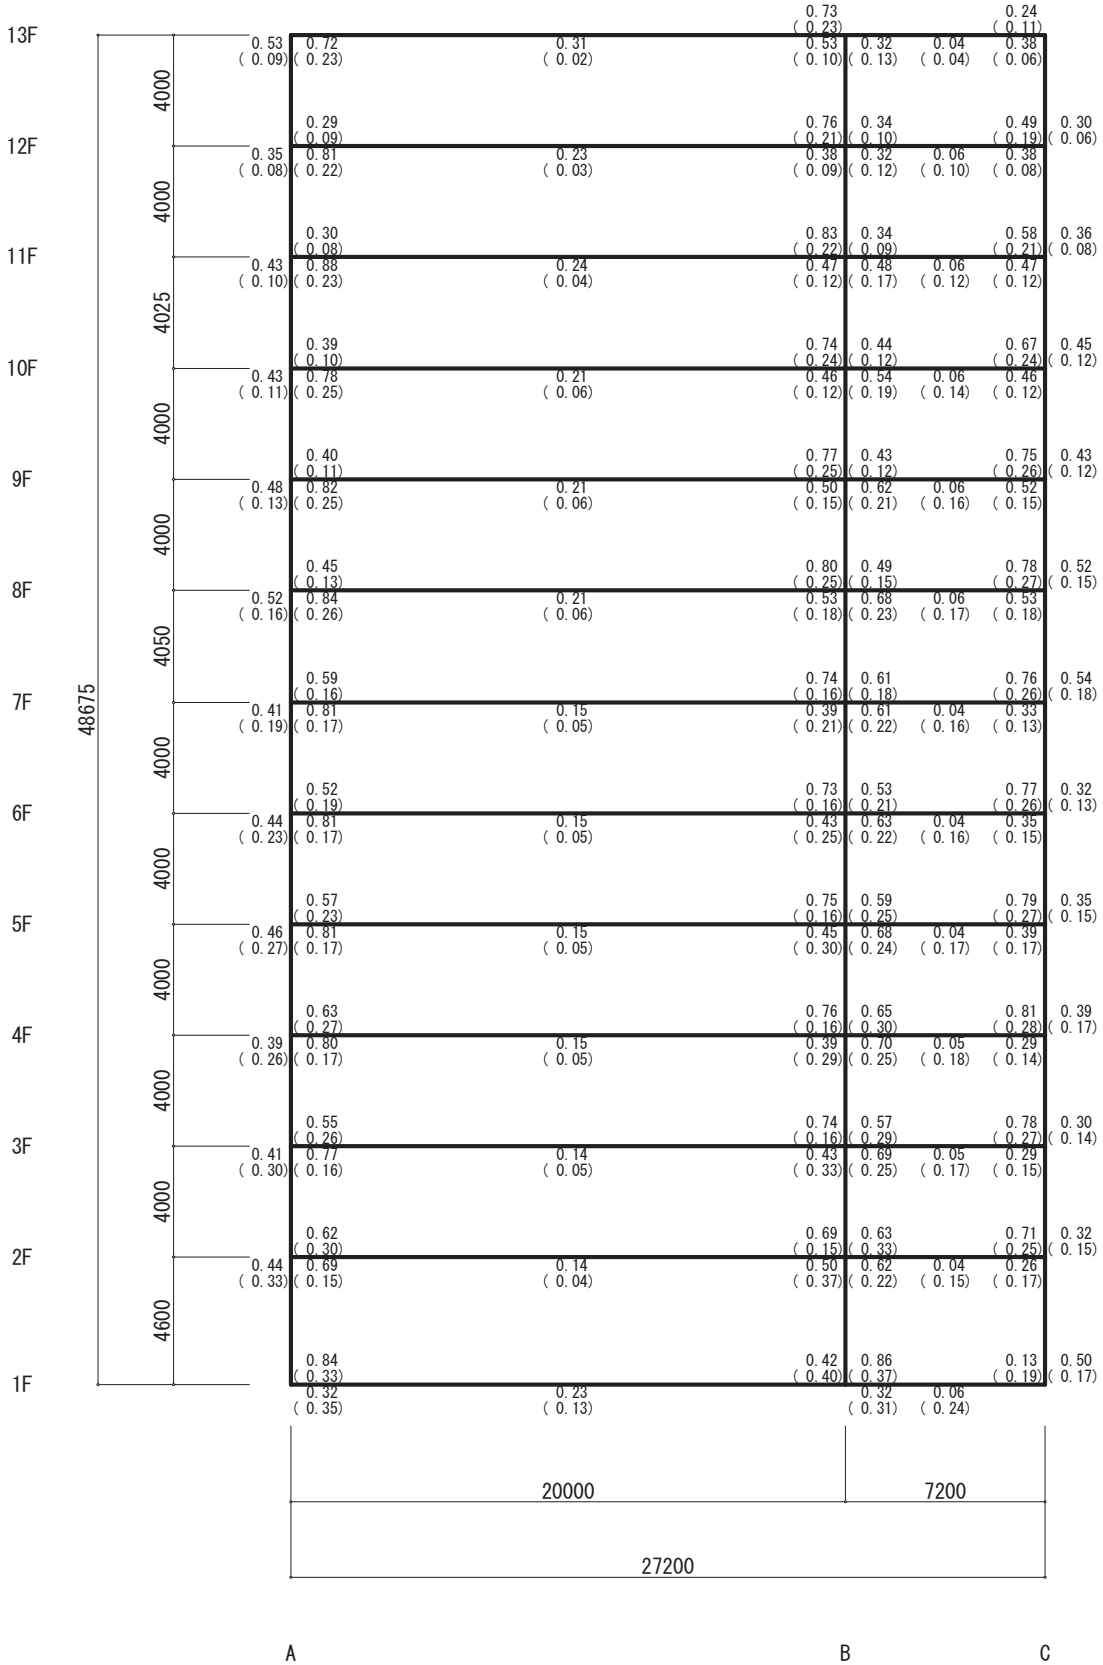
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

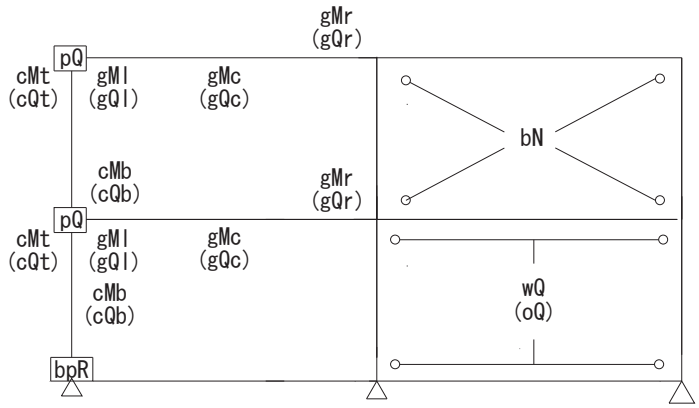



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比


bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比


bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

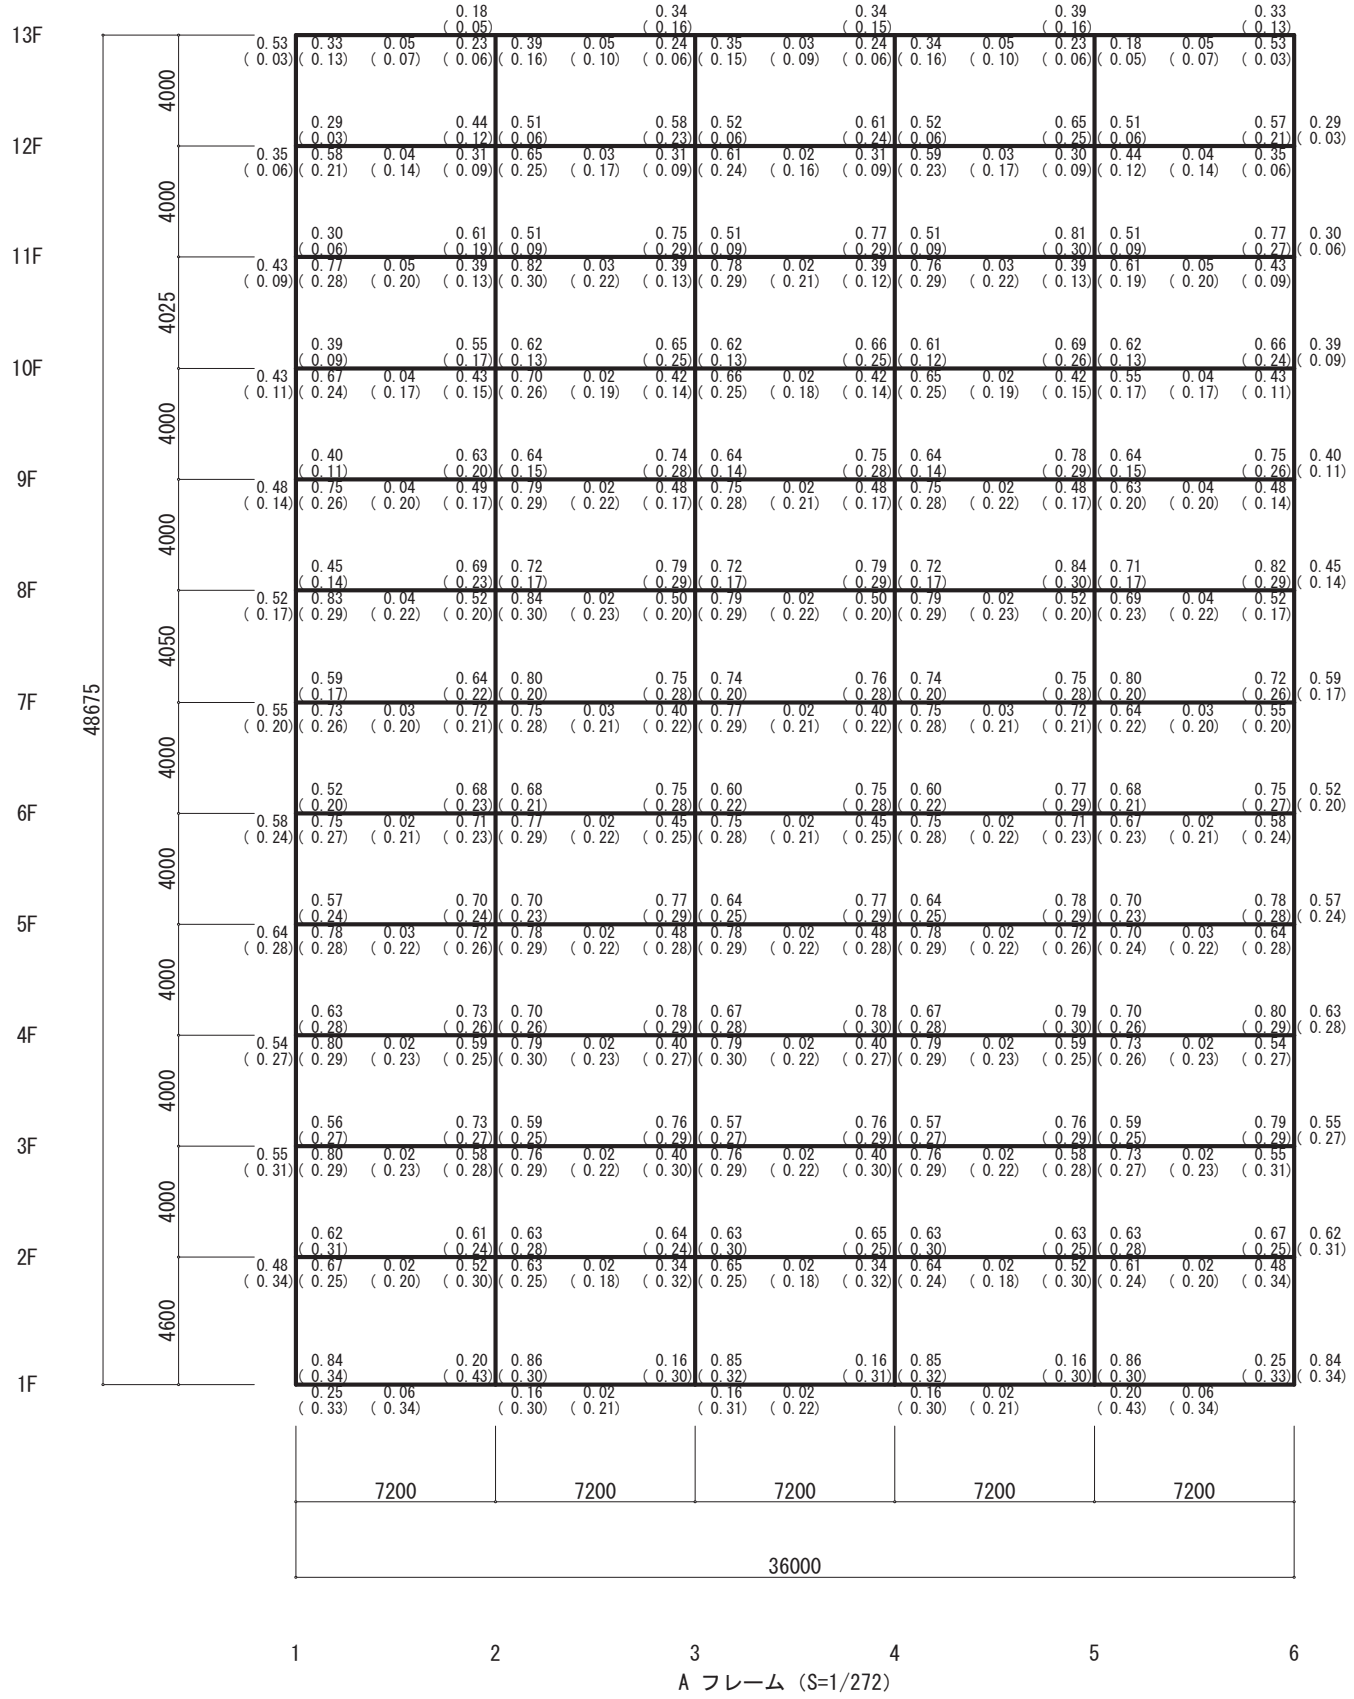

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)

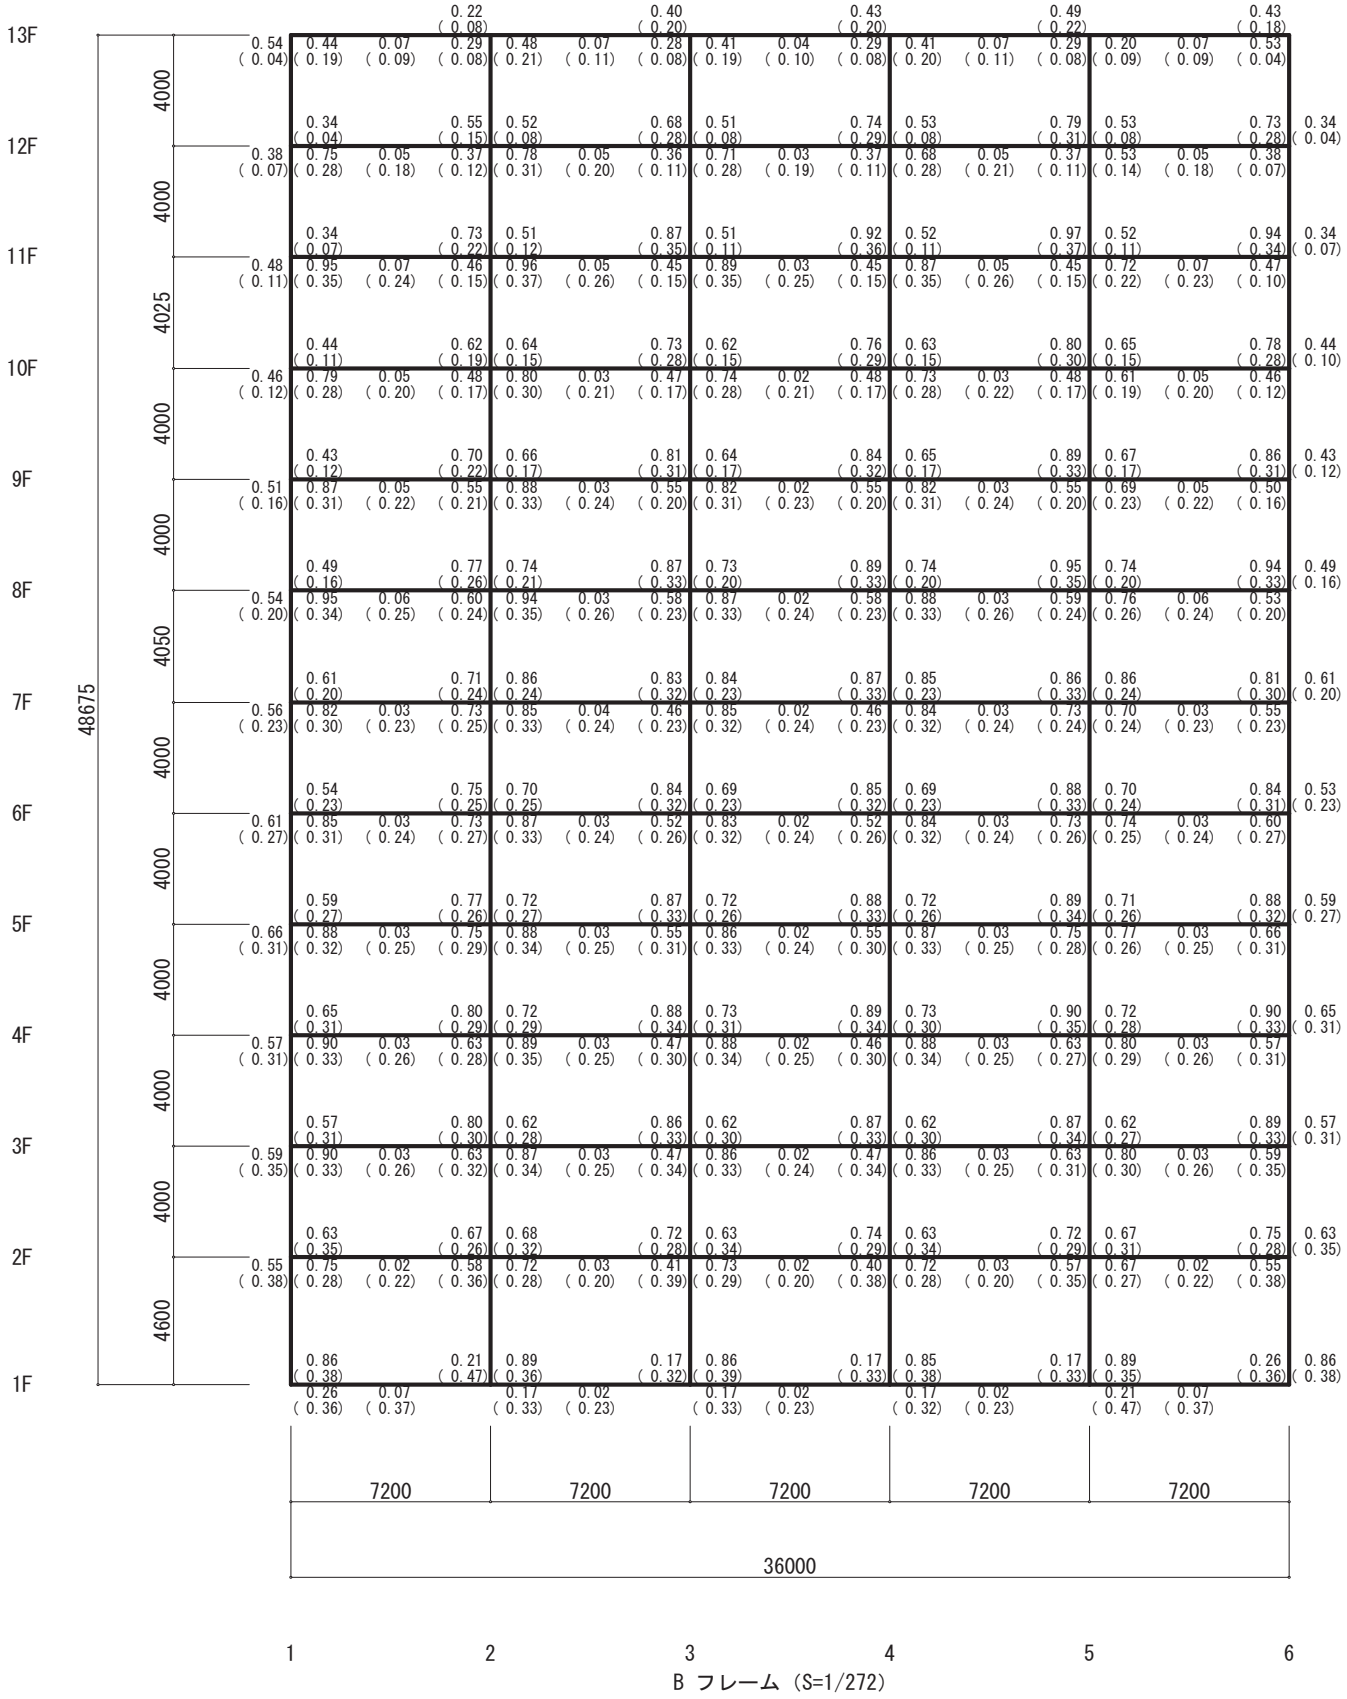

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

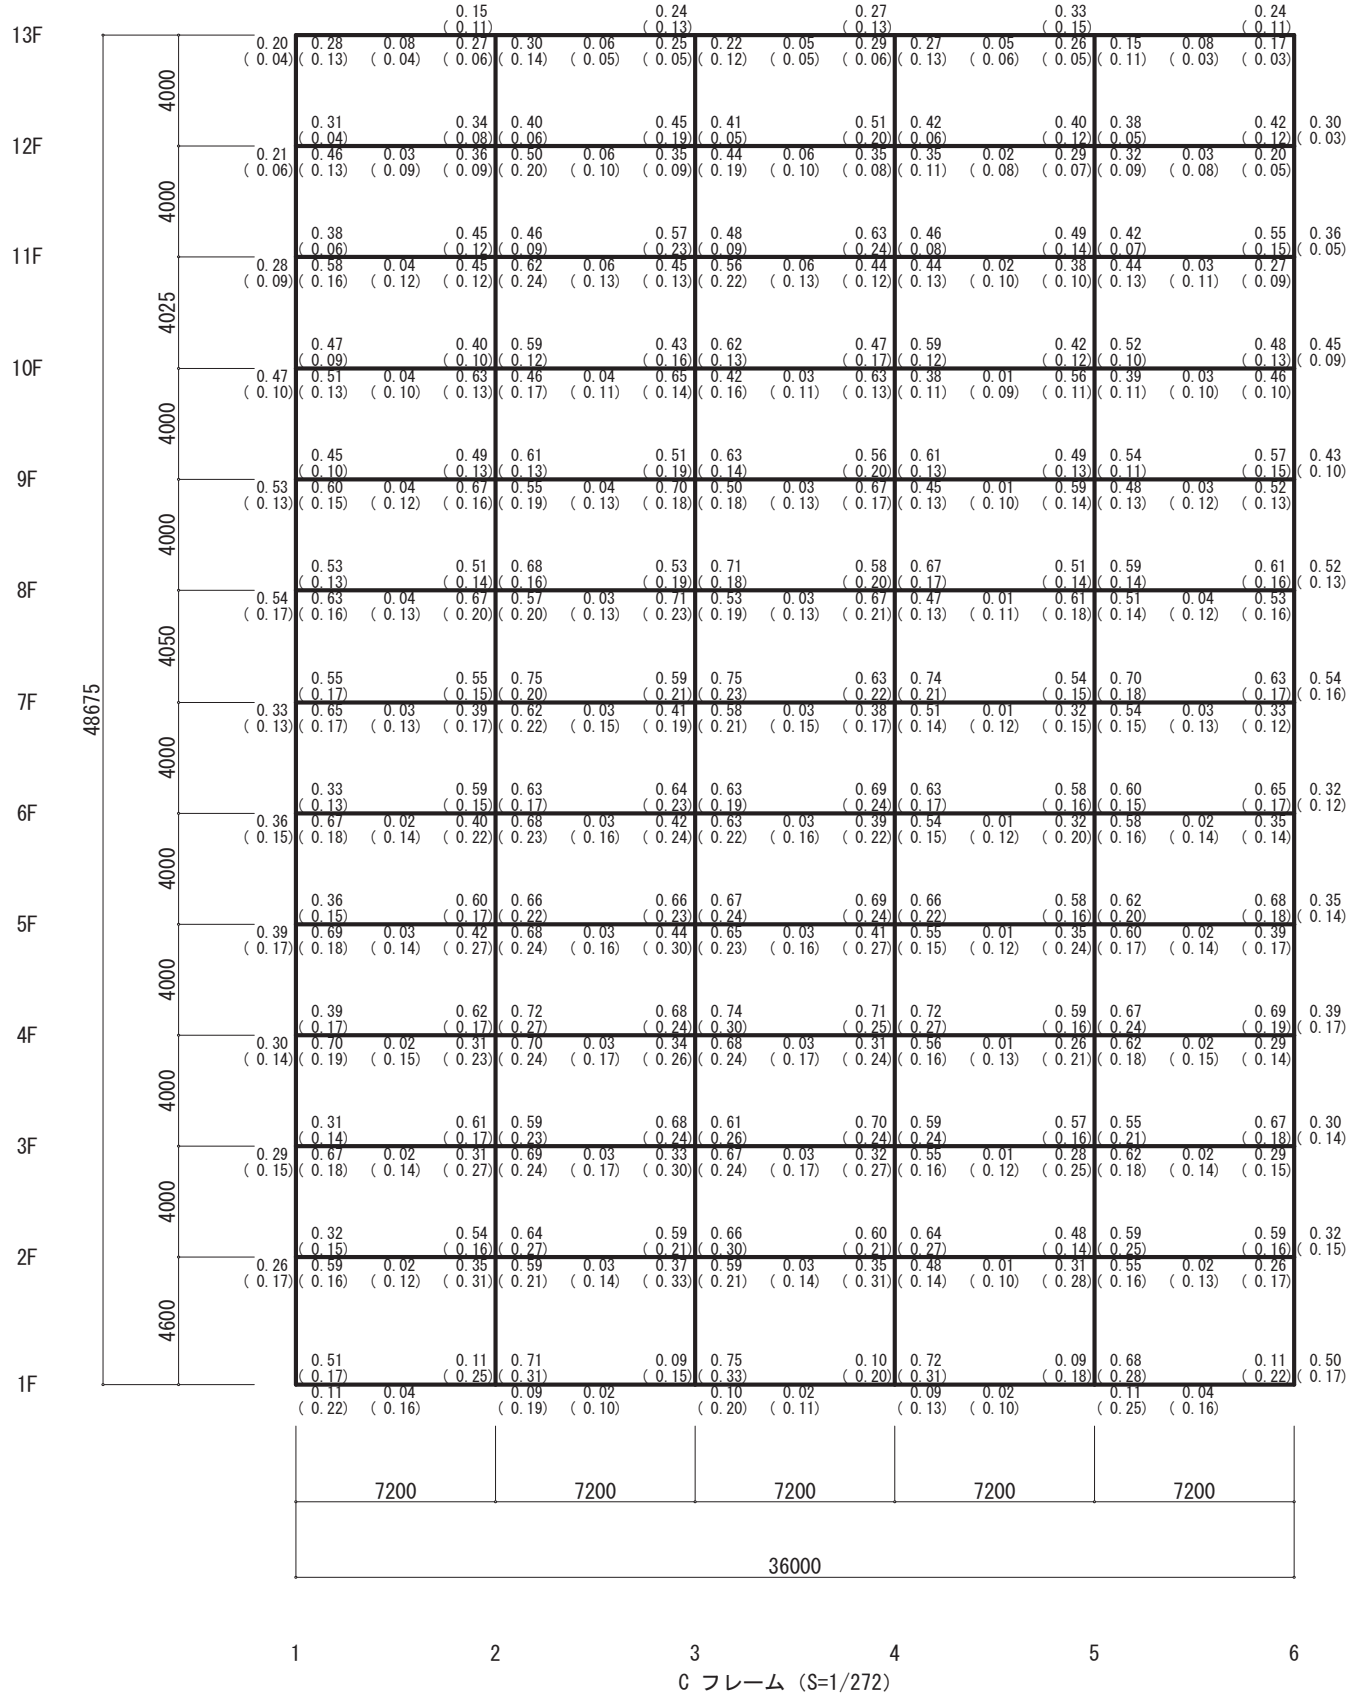

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4600
48675
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

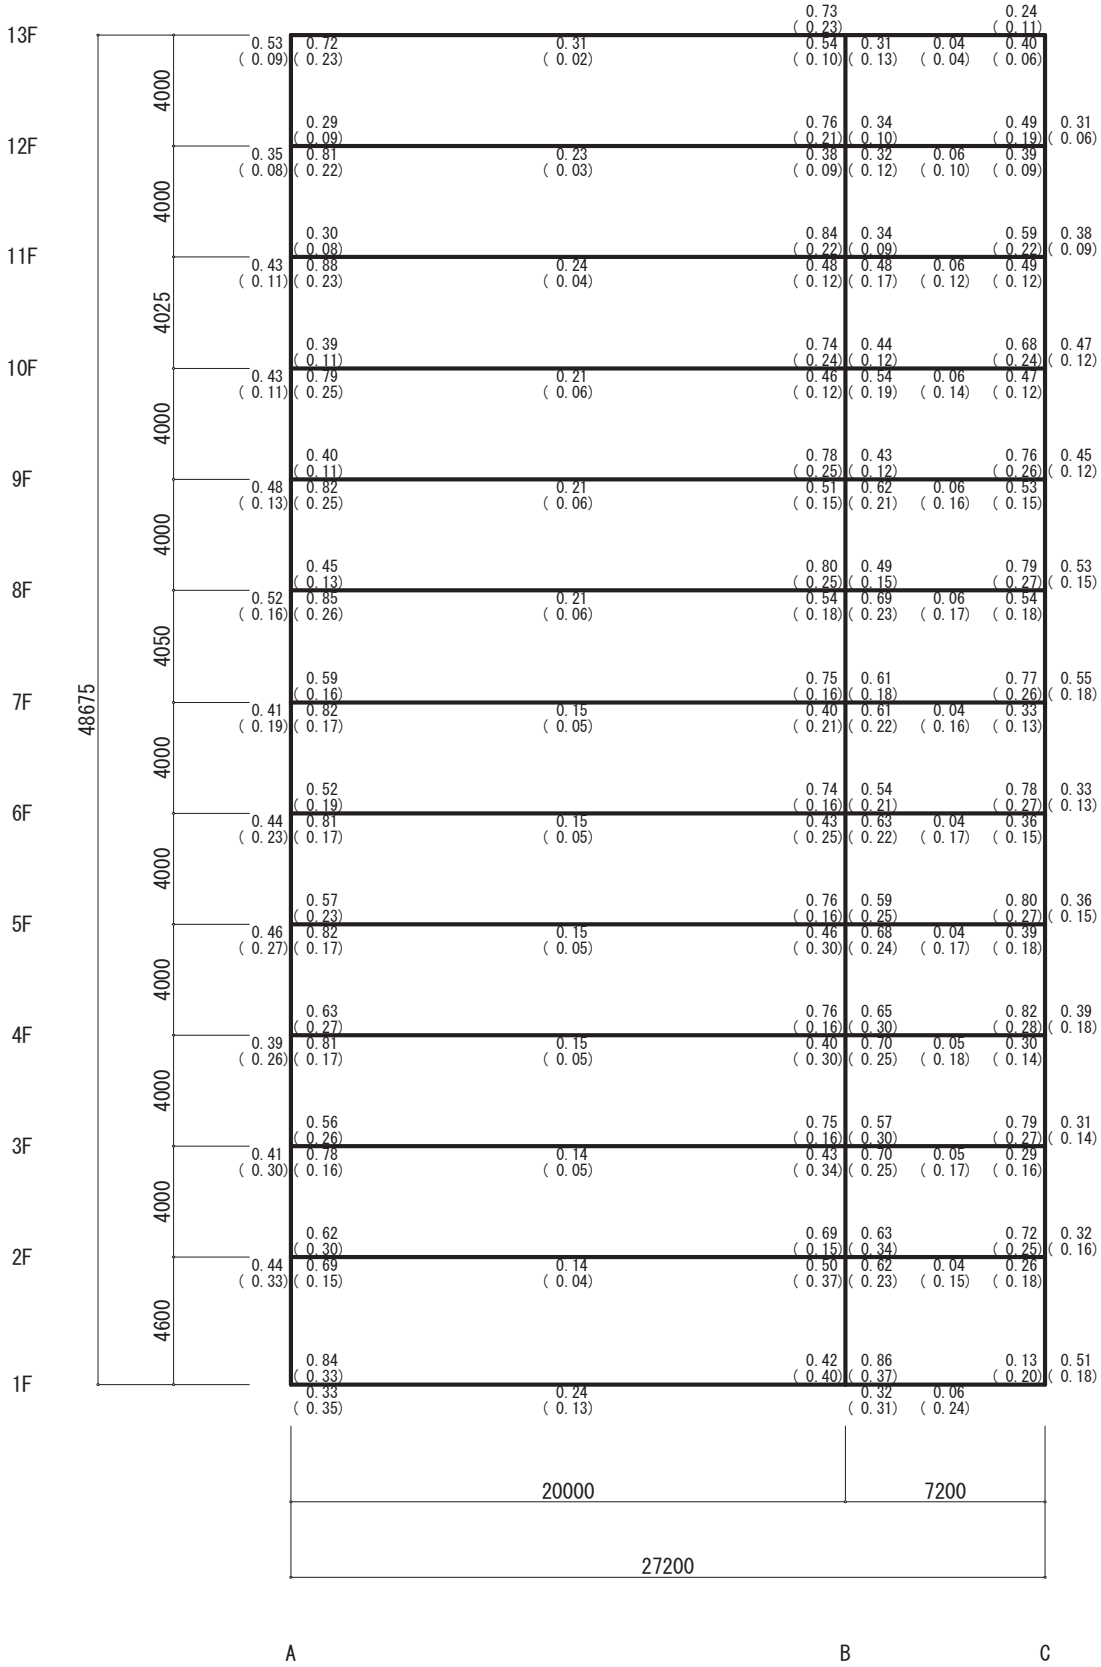
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
48675
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
20000
7200
27200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

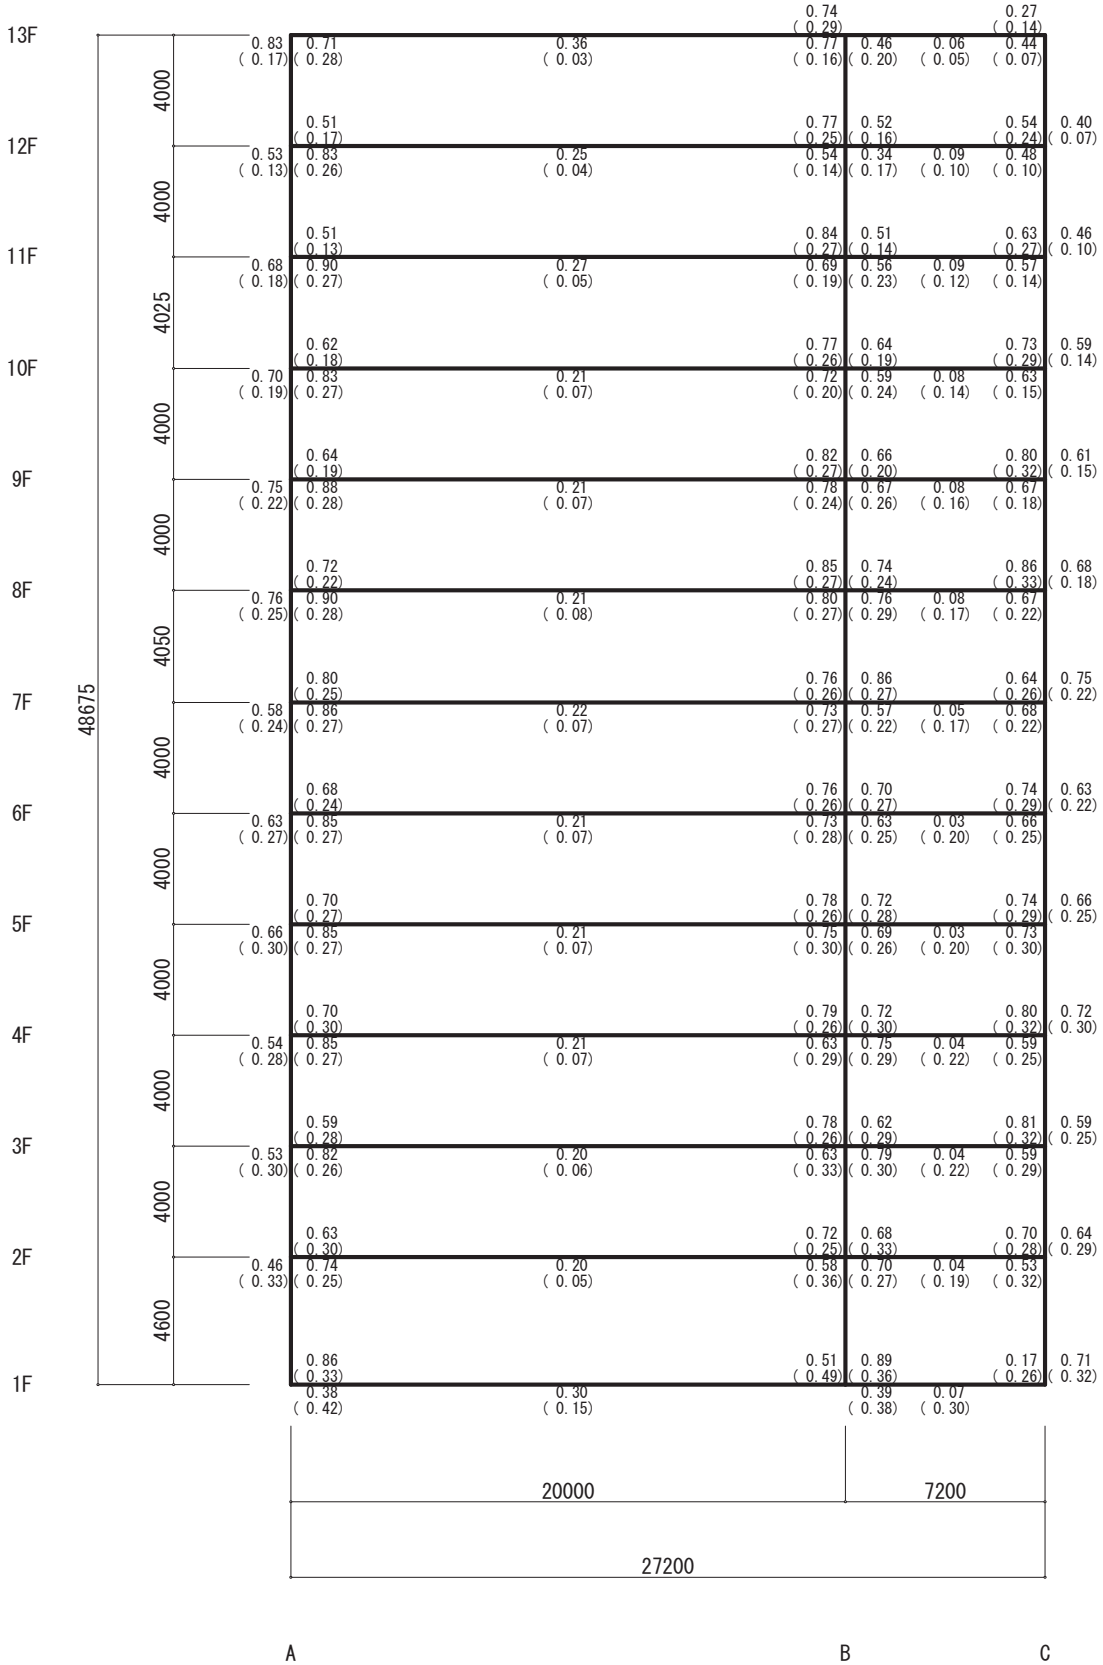
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

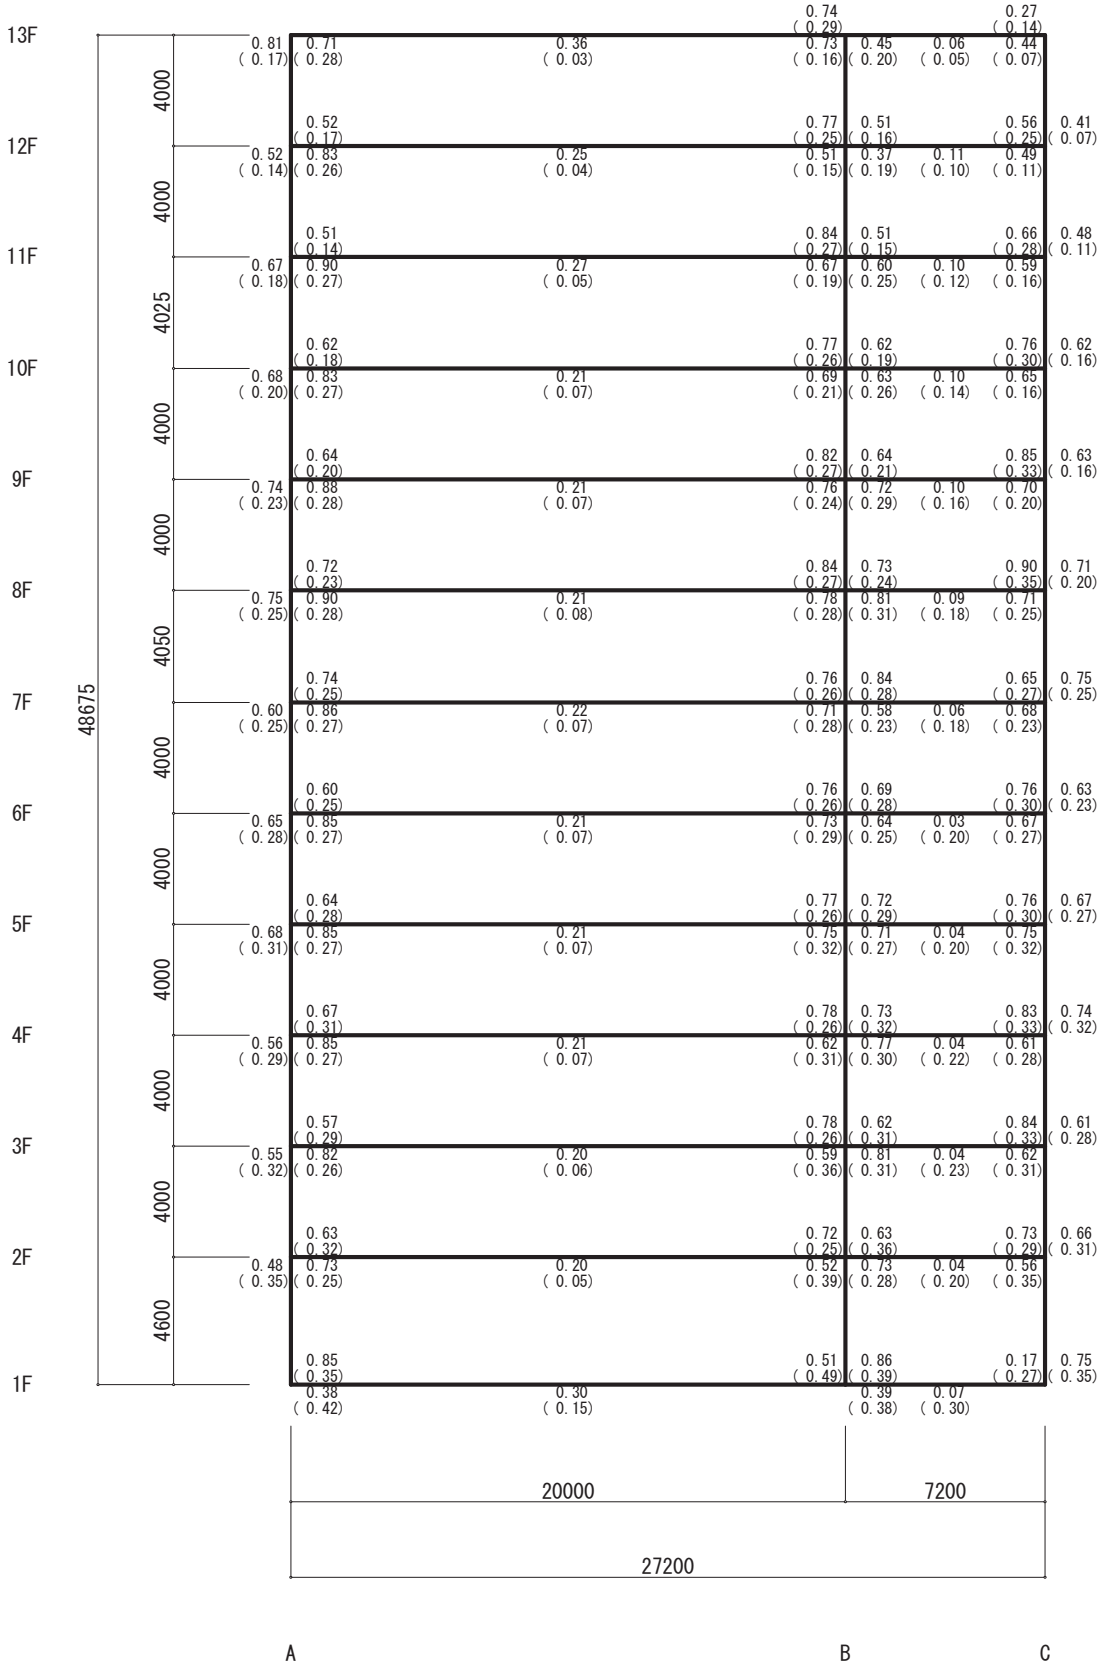
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

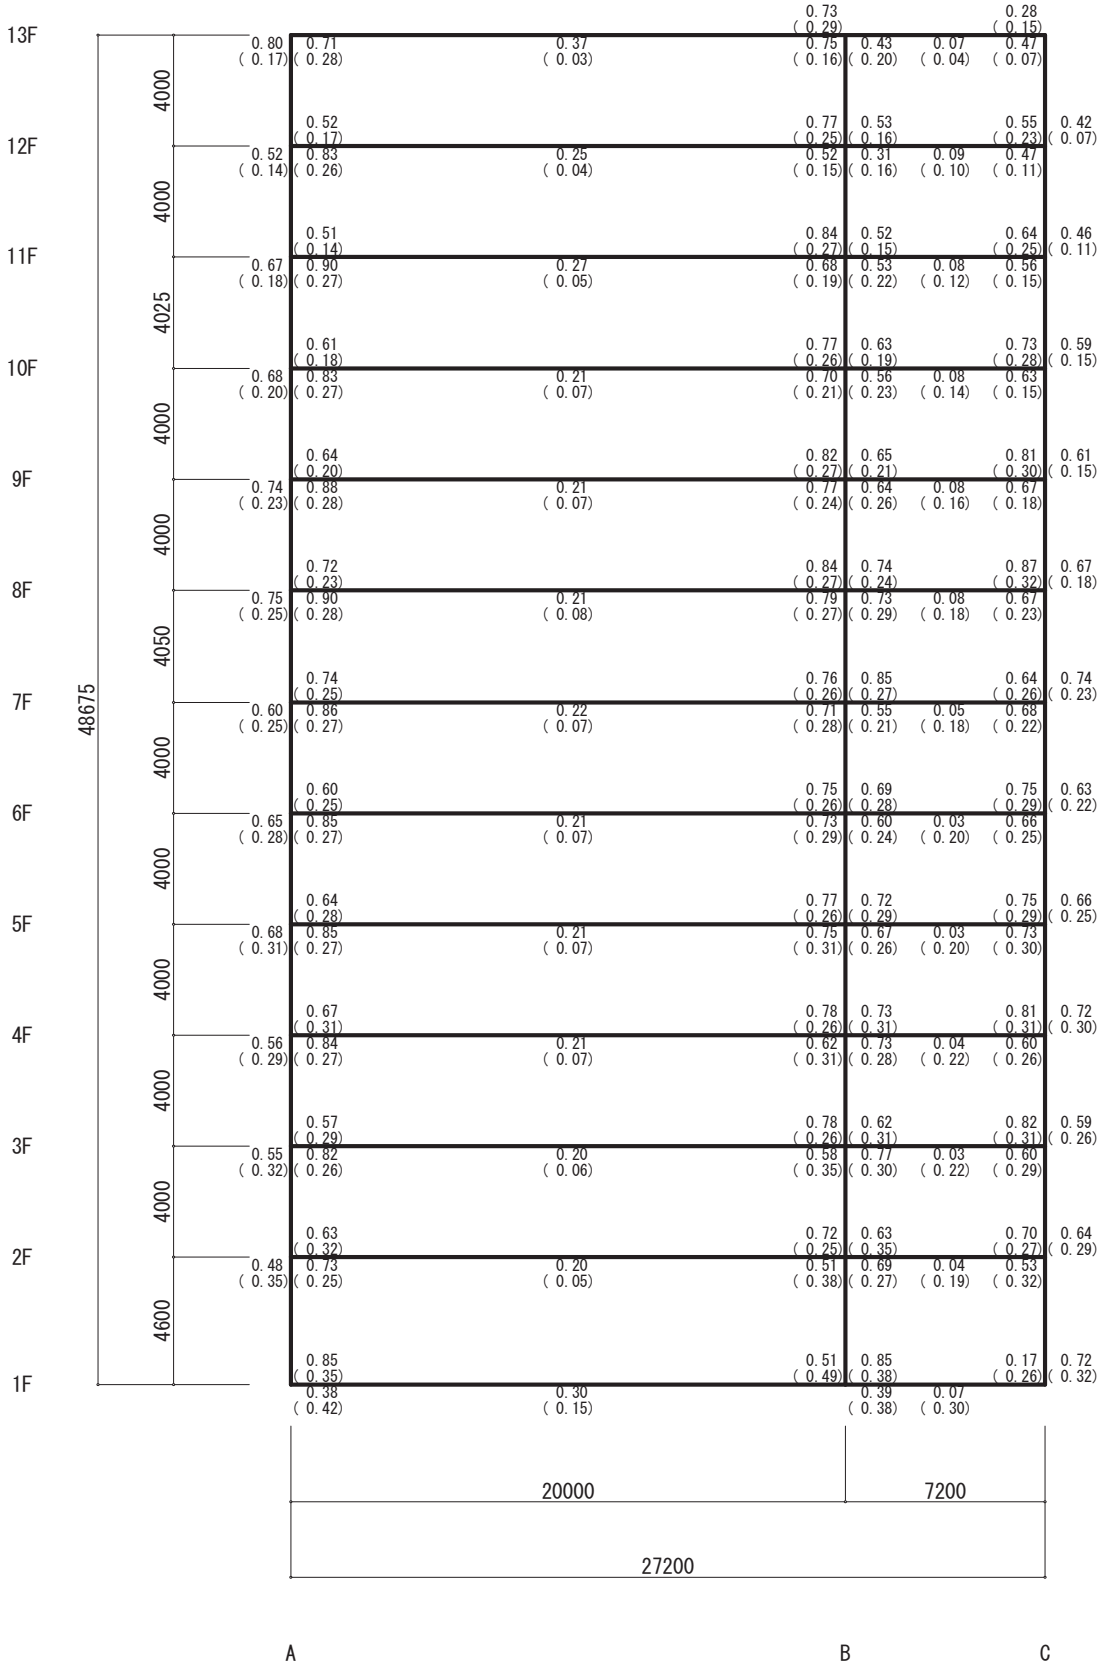
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

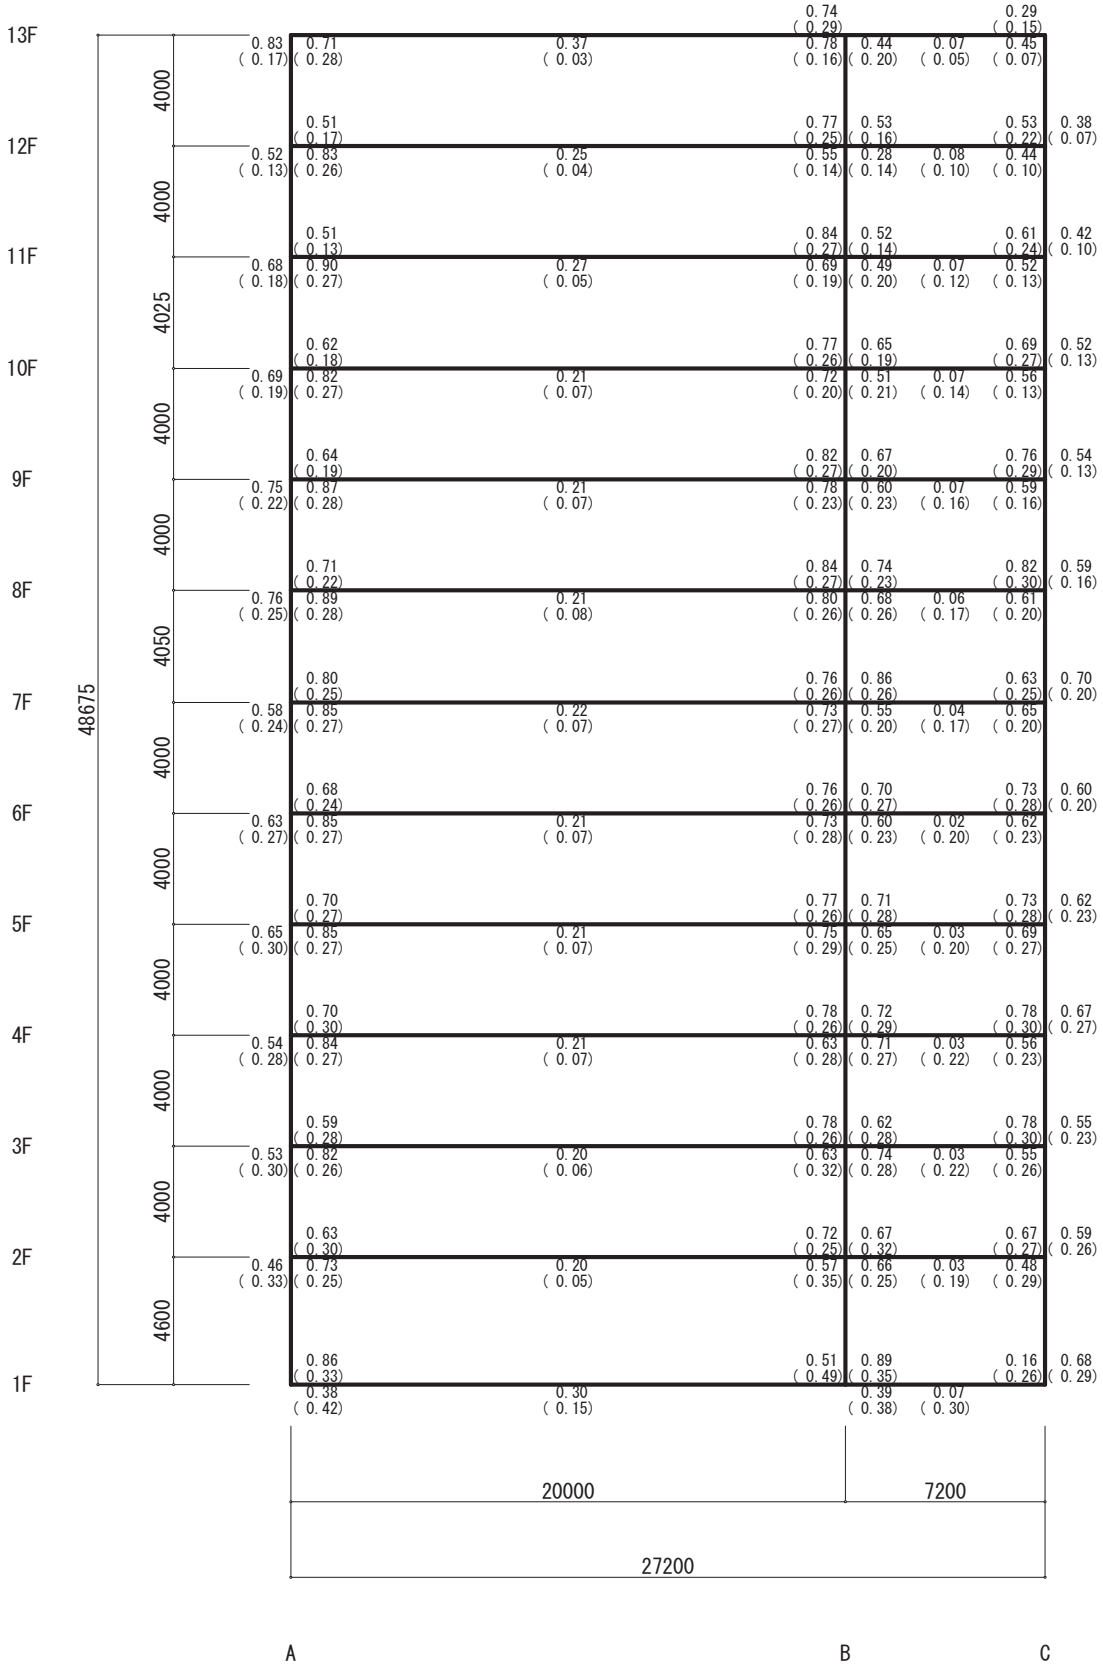
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4600
48675
20000
7200
27200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

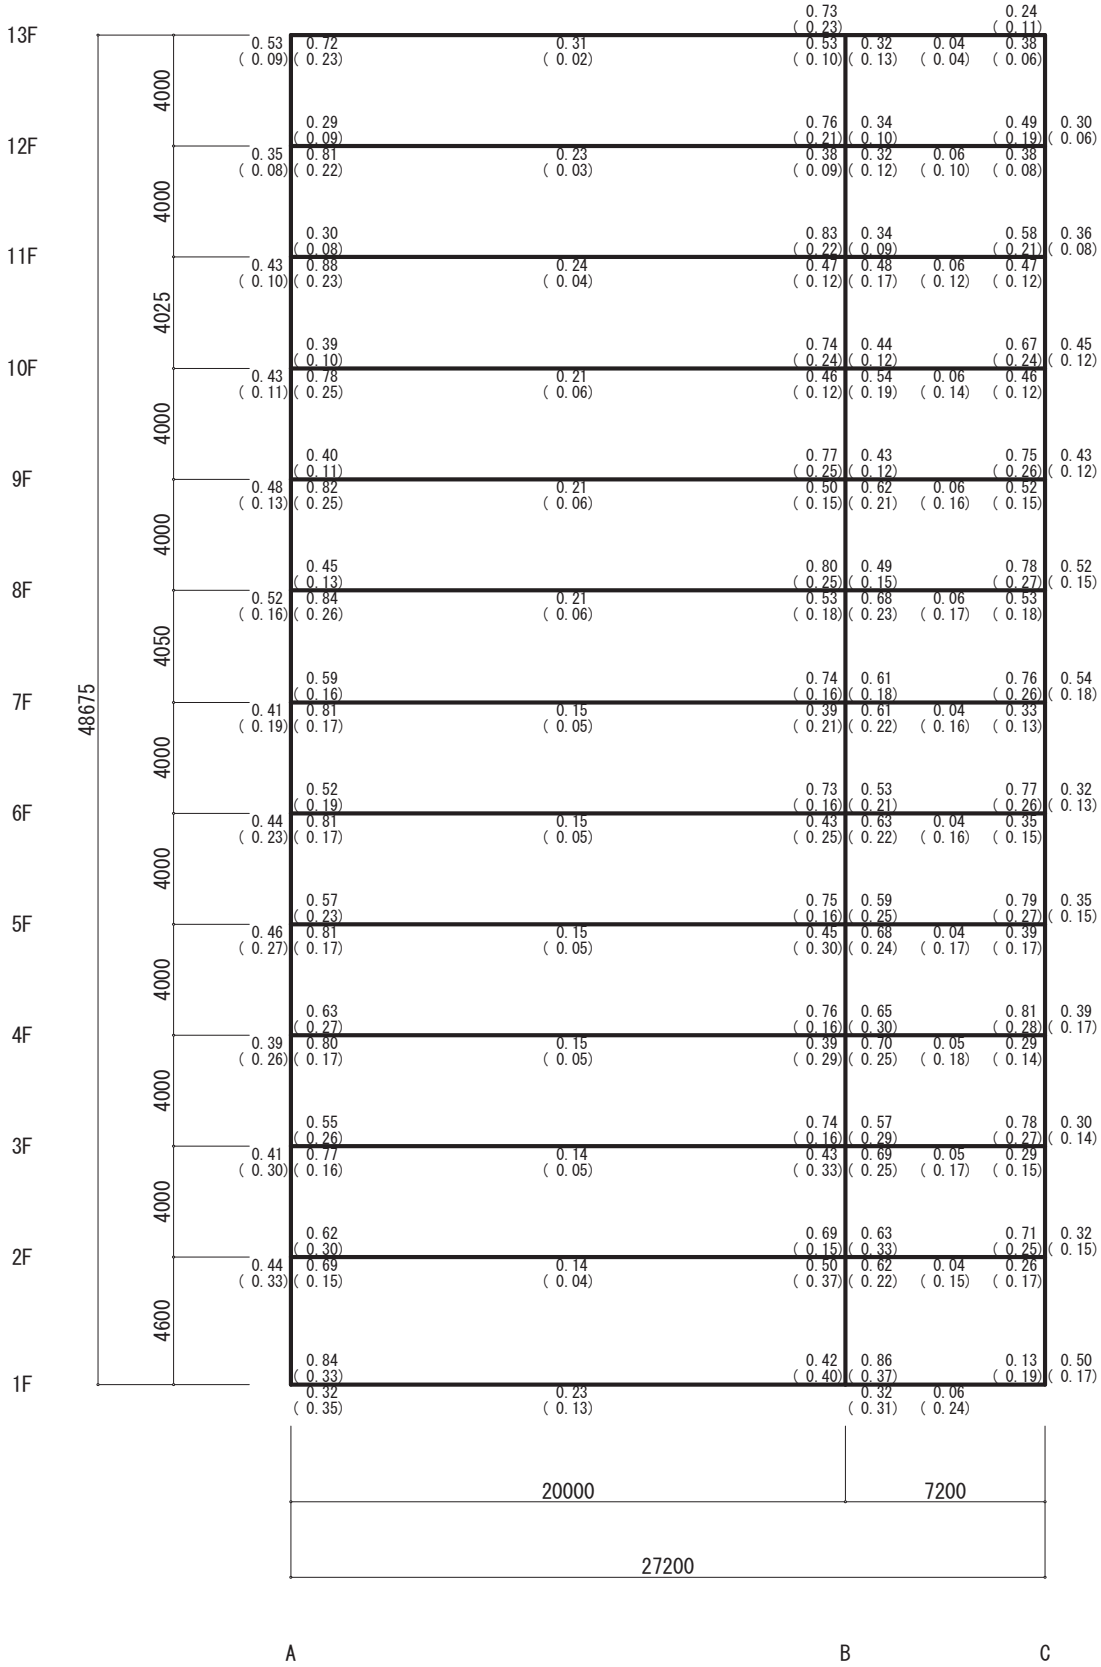


6 フレーム (S=1/272)


A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）


判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

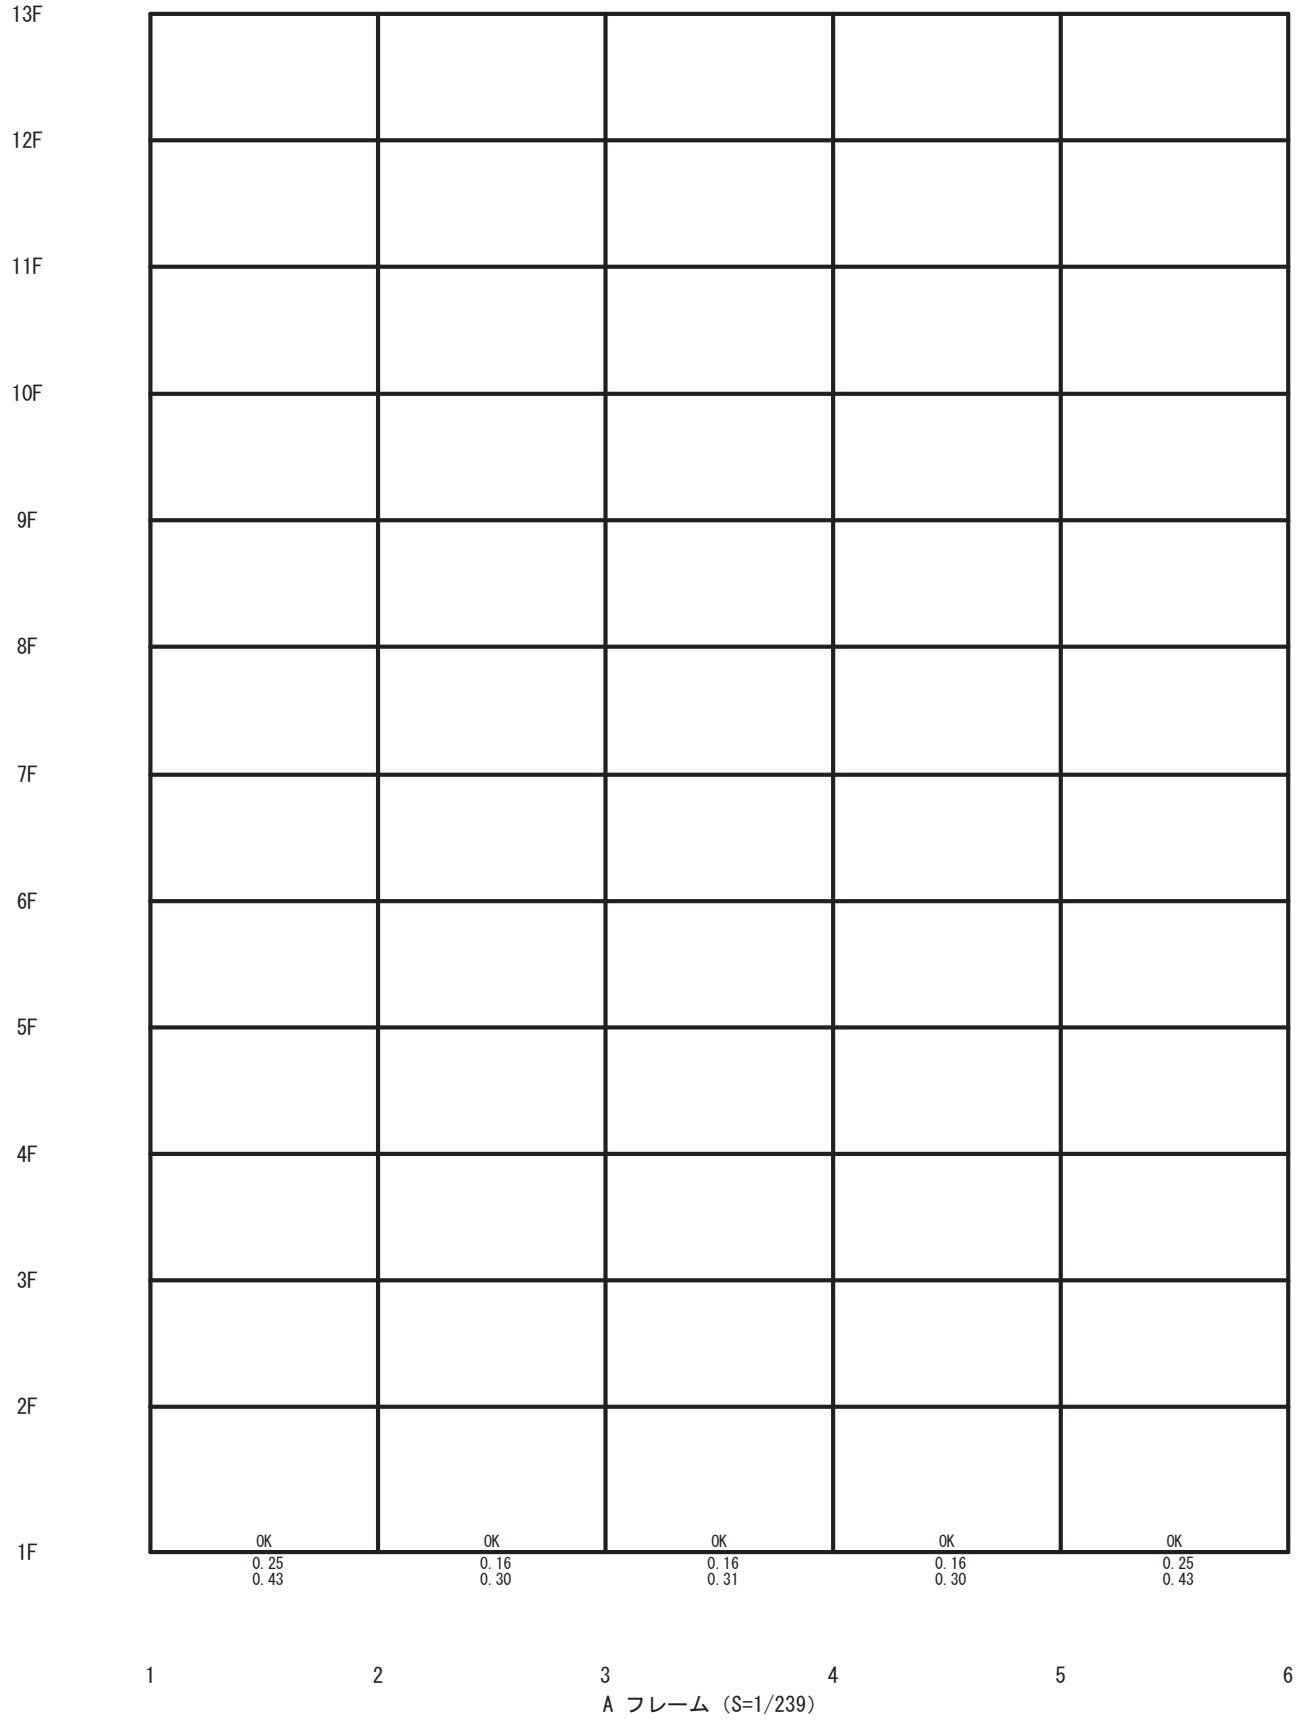
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.25
0.43
OK
0.16
0.30
OK
0.16
0.31
OK
0.16
0.30
OK
0.25
0.43
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

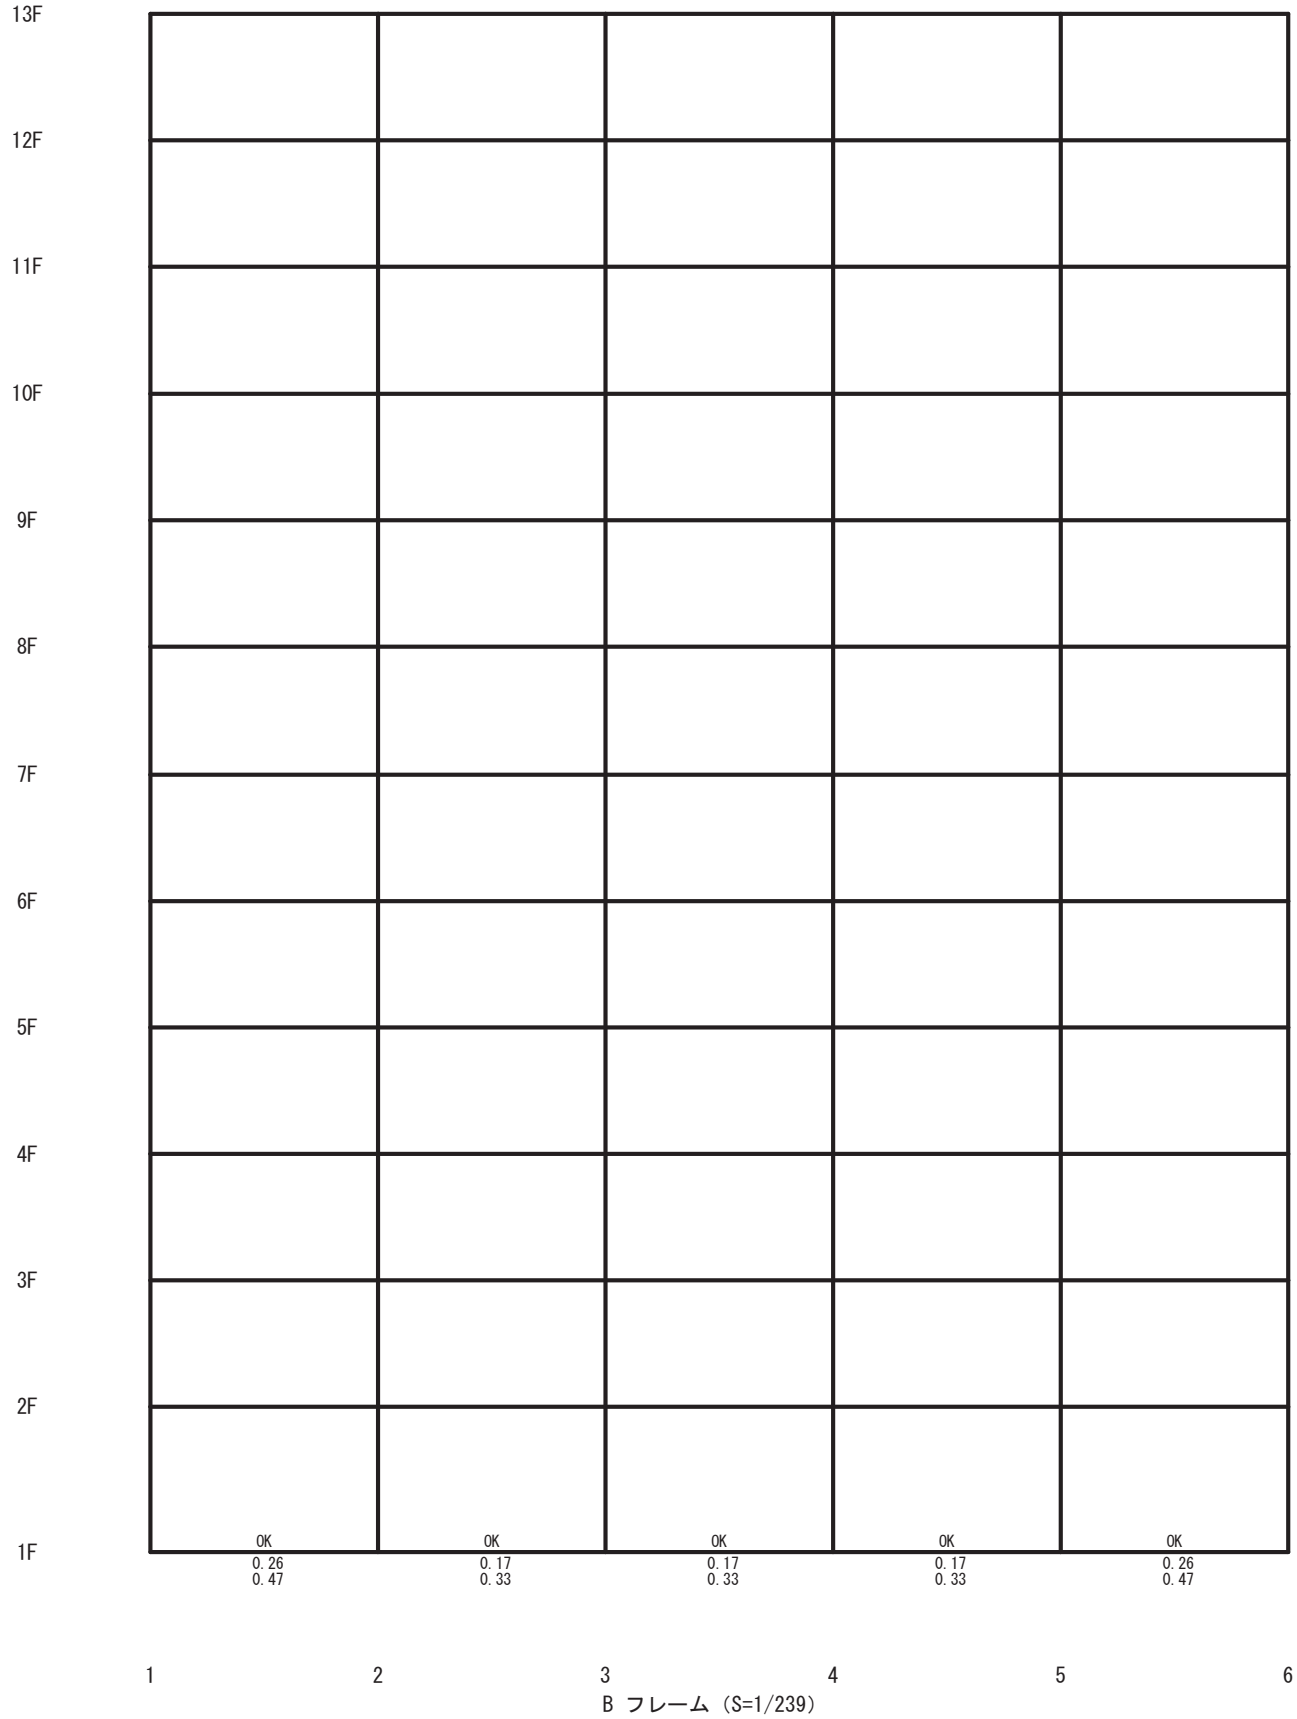
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.26
0.47
OK
0.17
0.33
OK
0.17
0.33
OK
0.17
0.33
OK
0.26
0.47
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

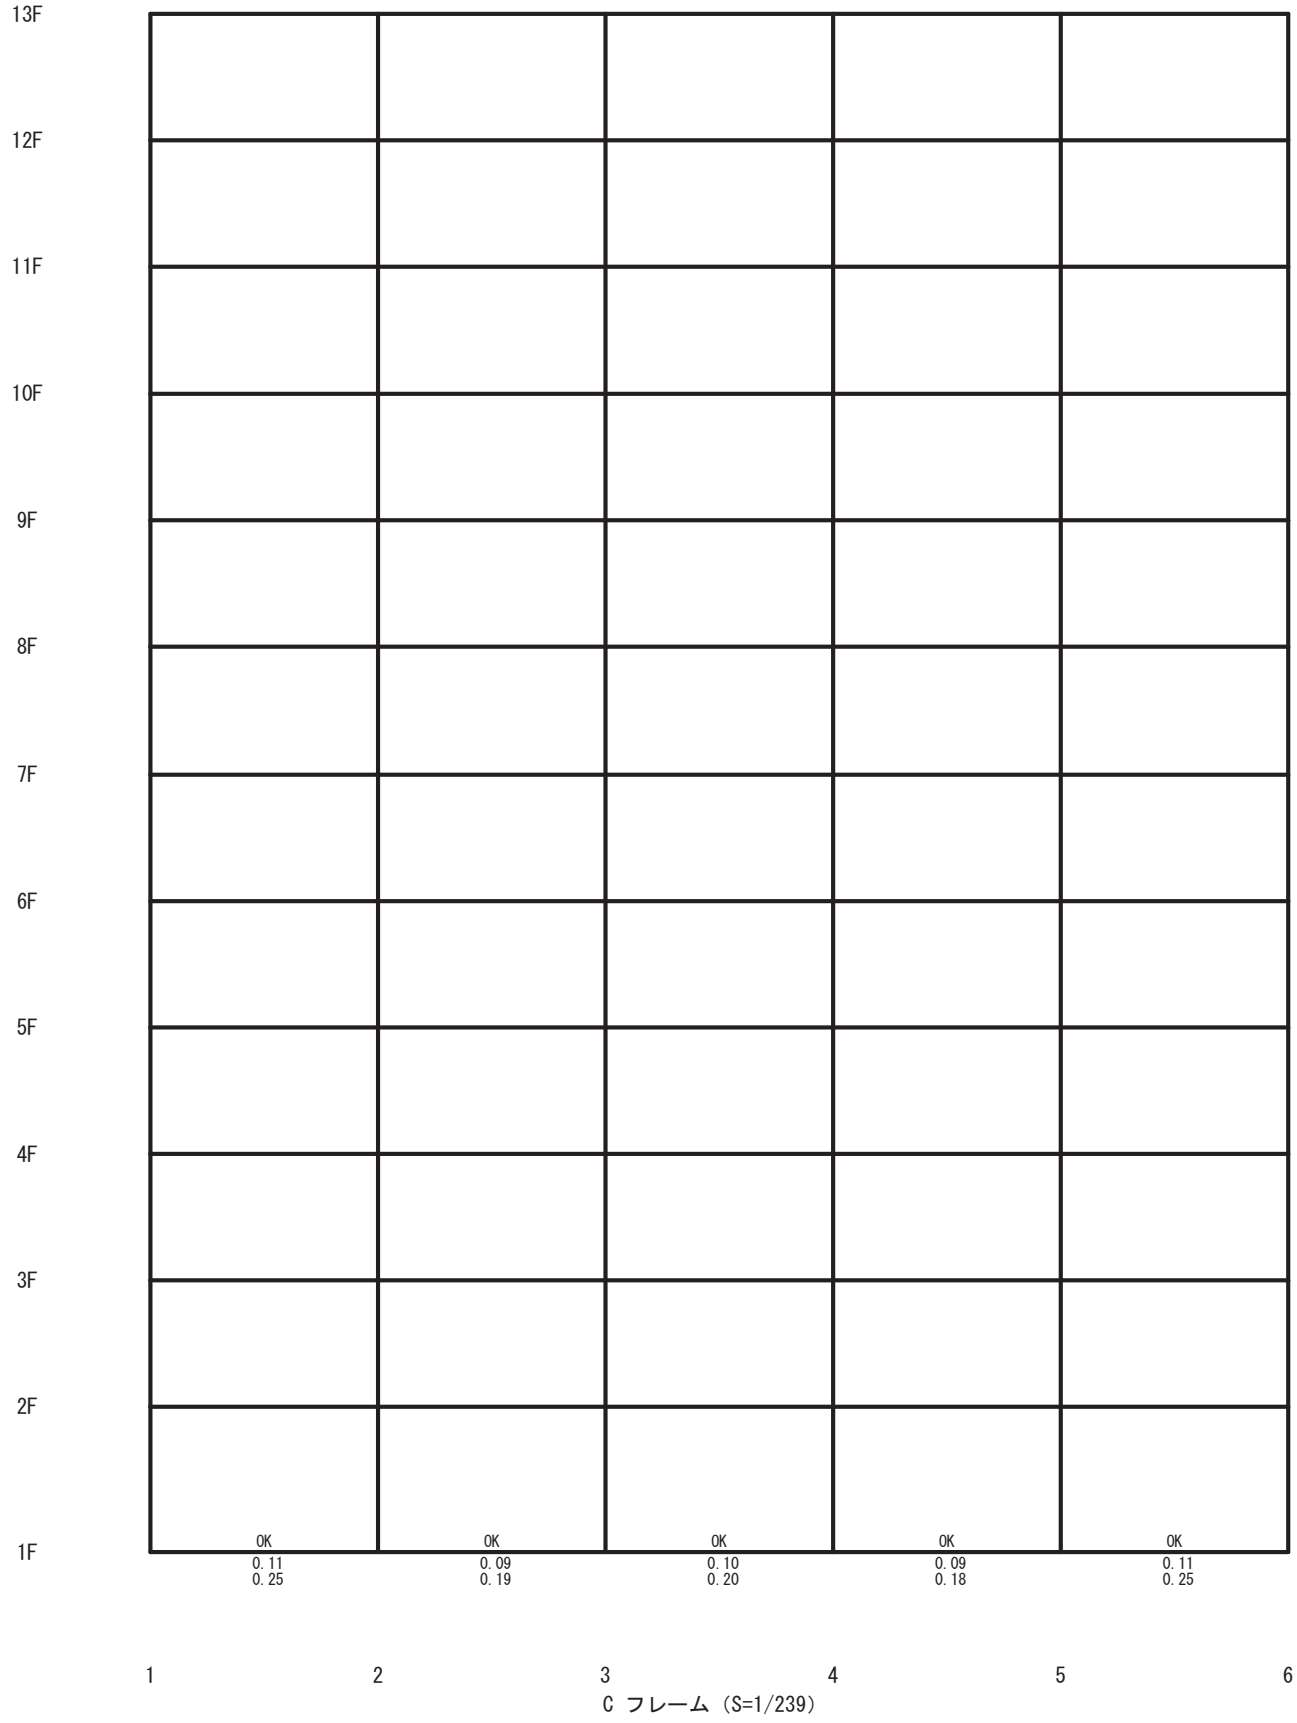
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.11
0.25
OK
0.09
0.19
OK
0.10
0.20
OK
0.09
0.18
OK
0.11
0.25
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

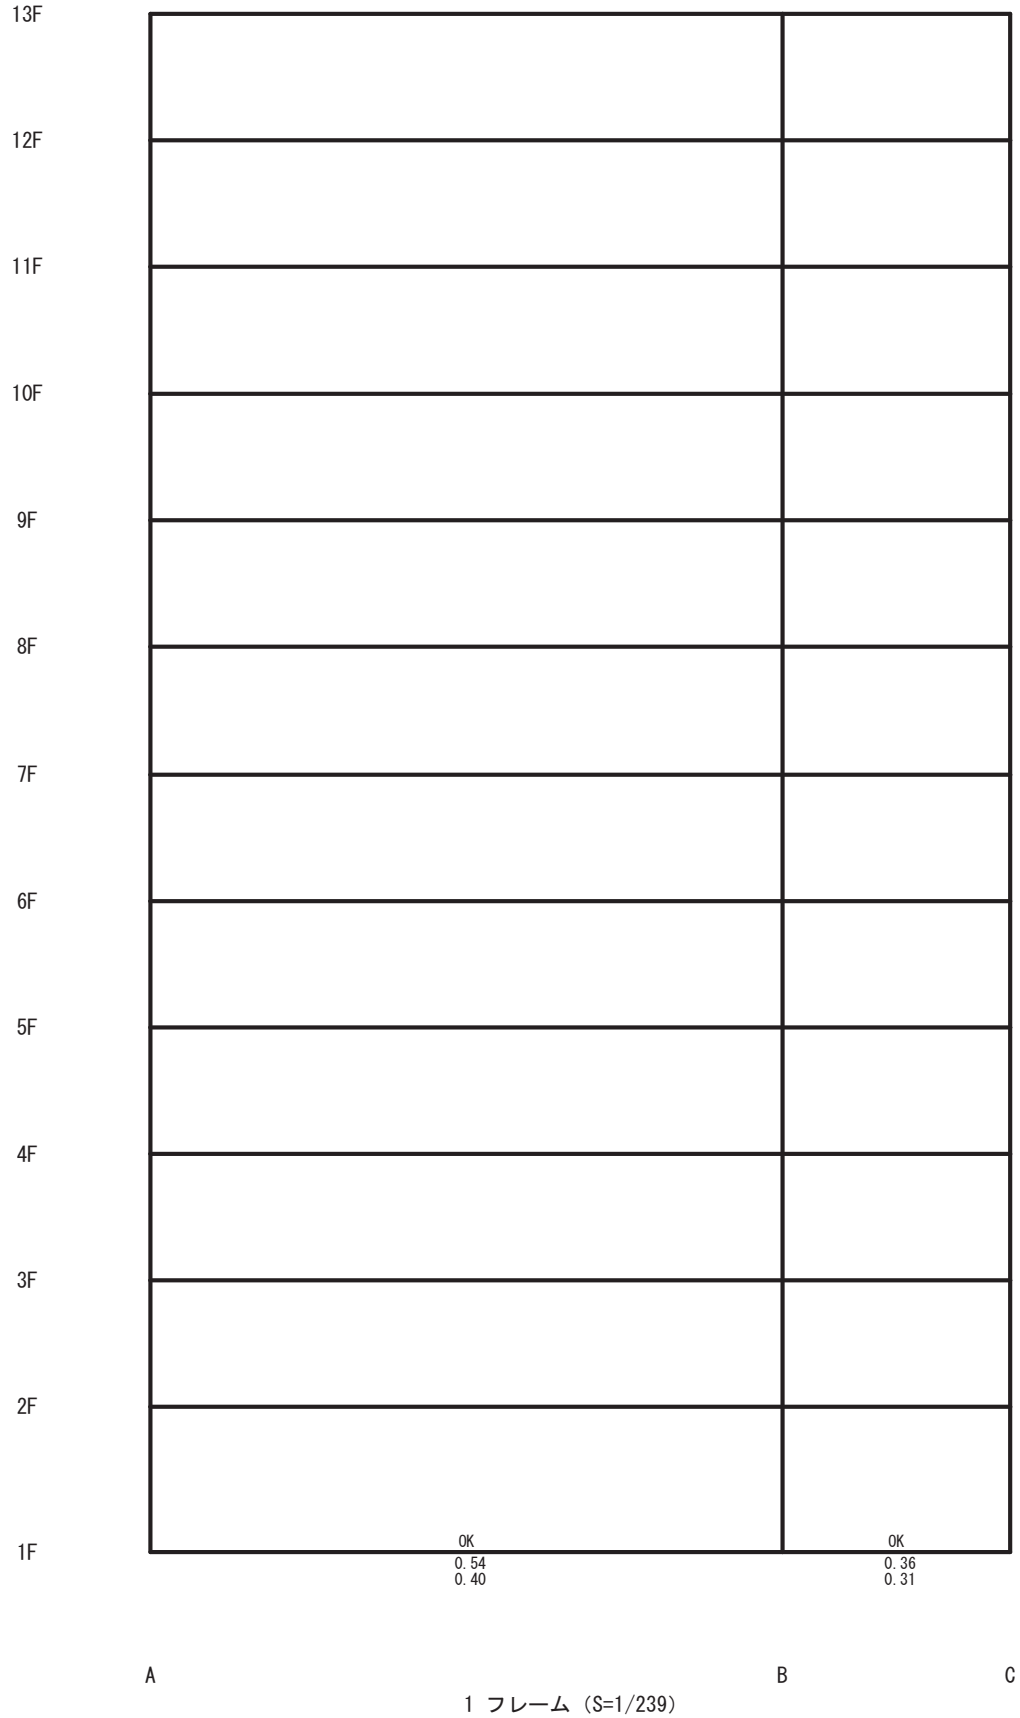


1 フレーム (S=1/239)

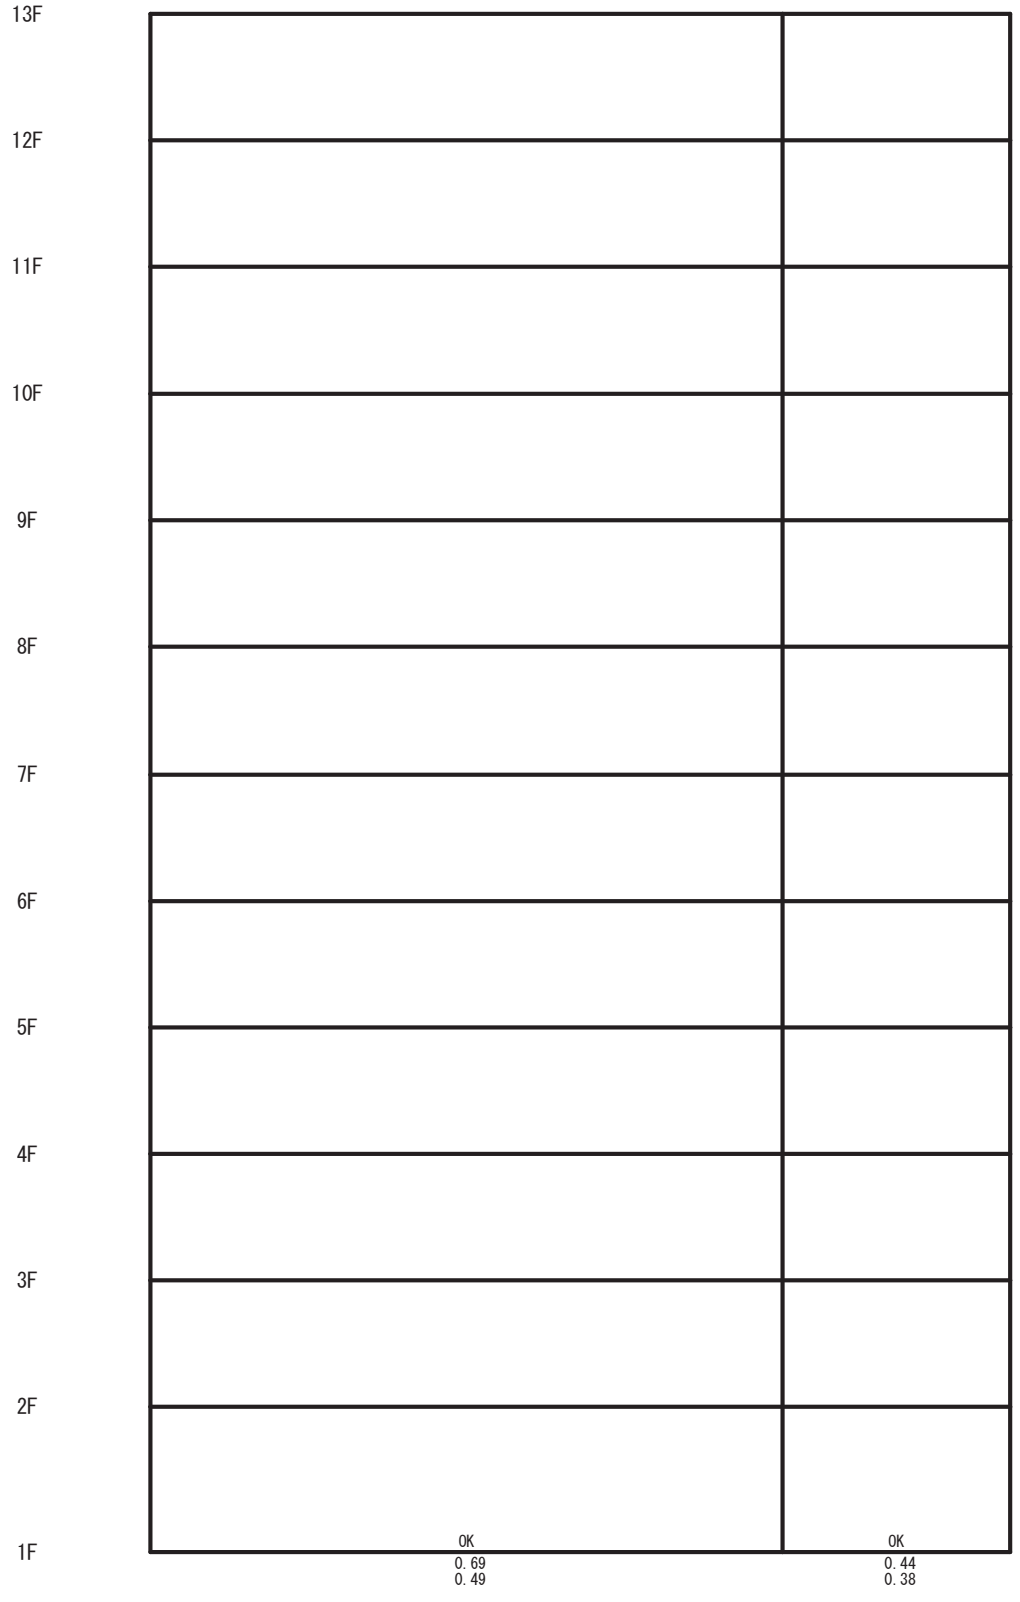


2 フレーム (S=1/239)

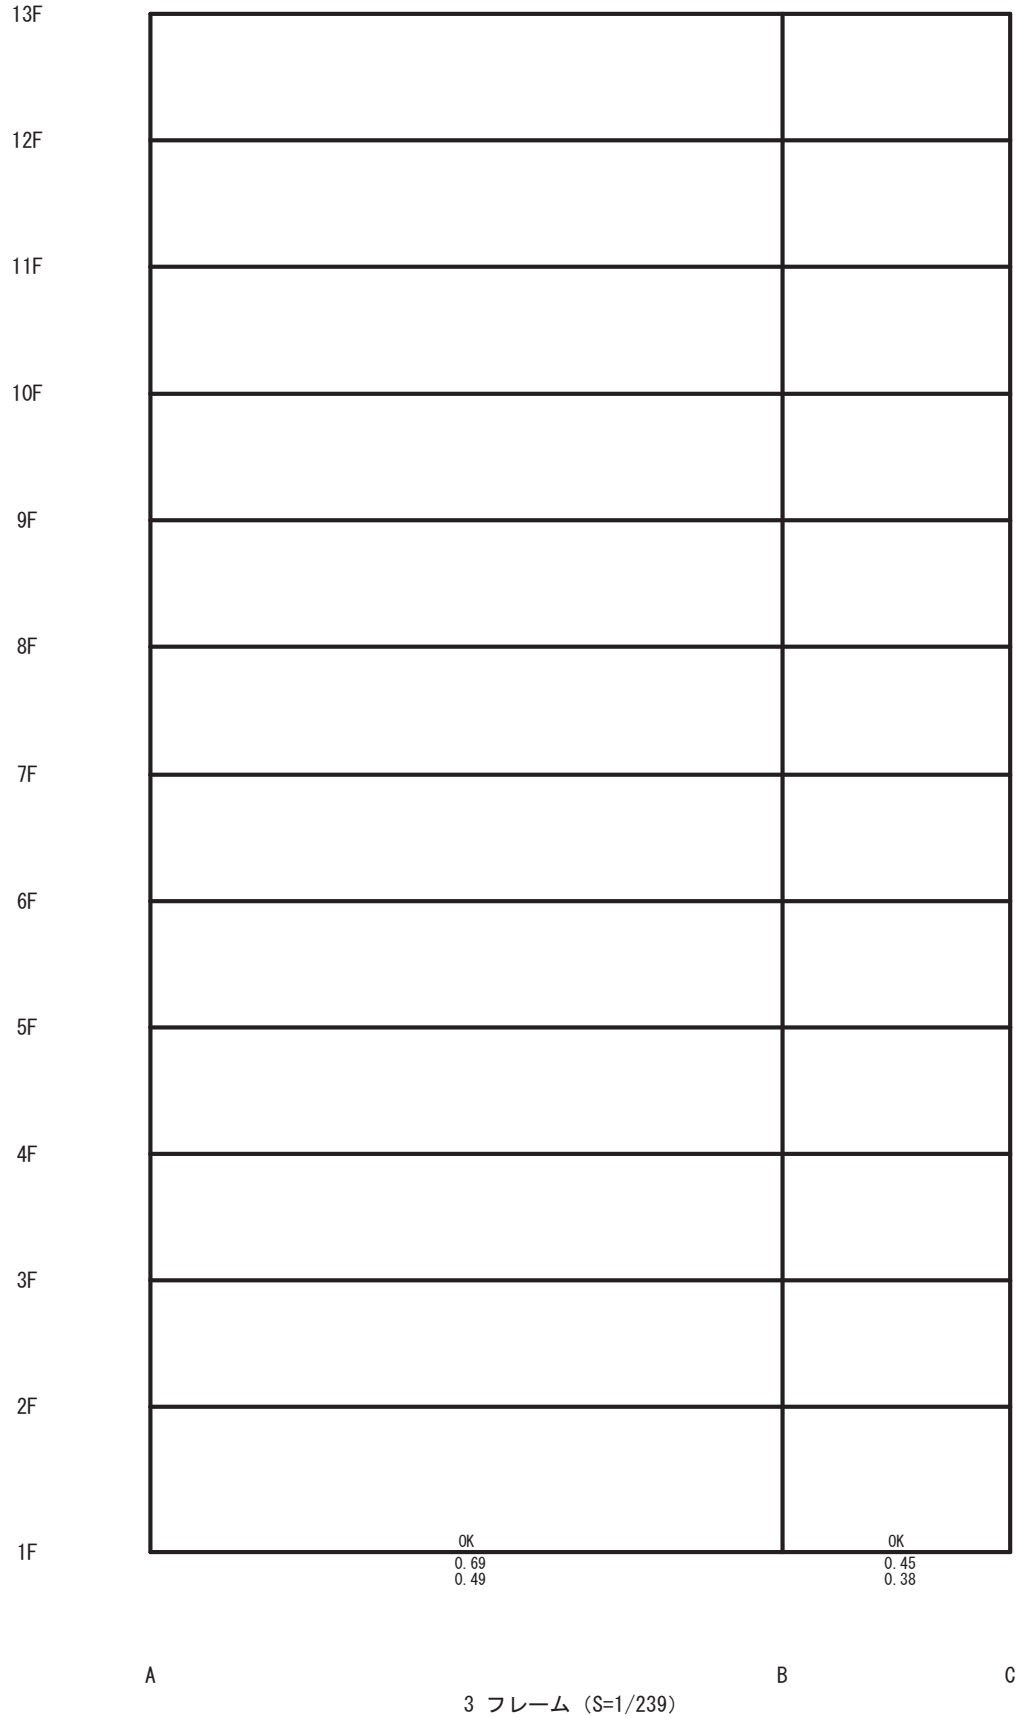


3 フレーム (S=1/239)

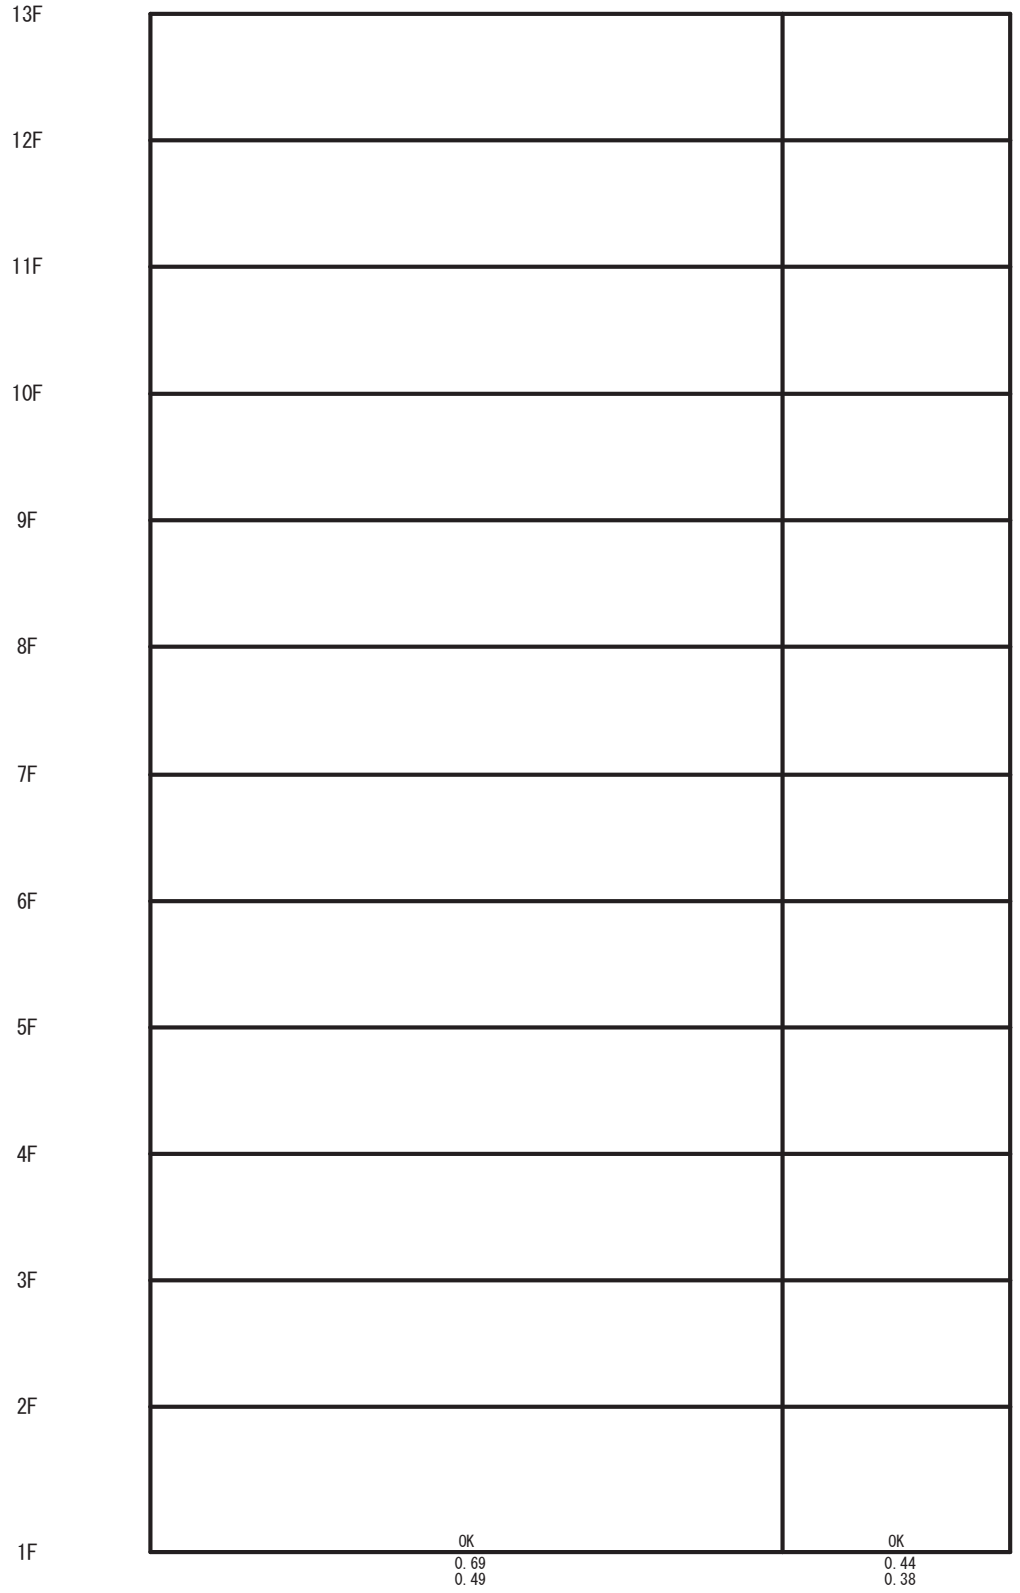

4 フレーム (S=1/239)

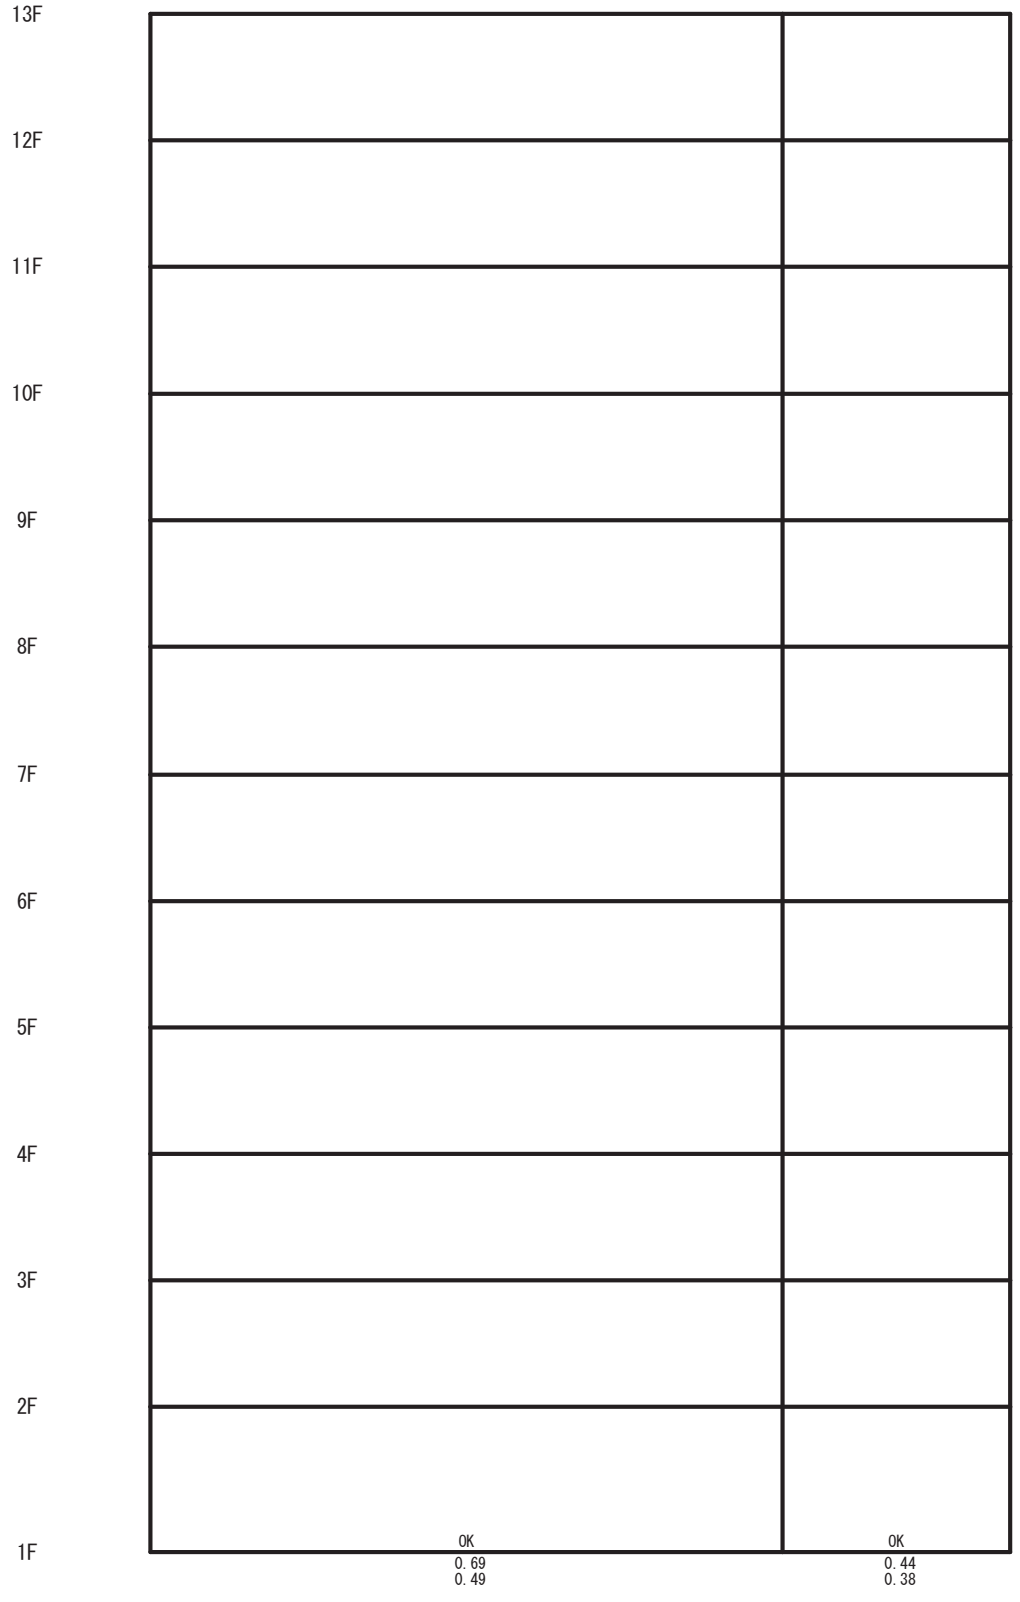



5 フレーム (S=1/239)

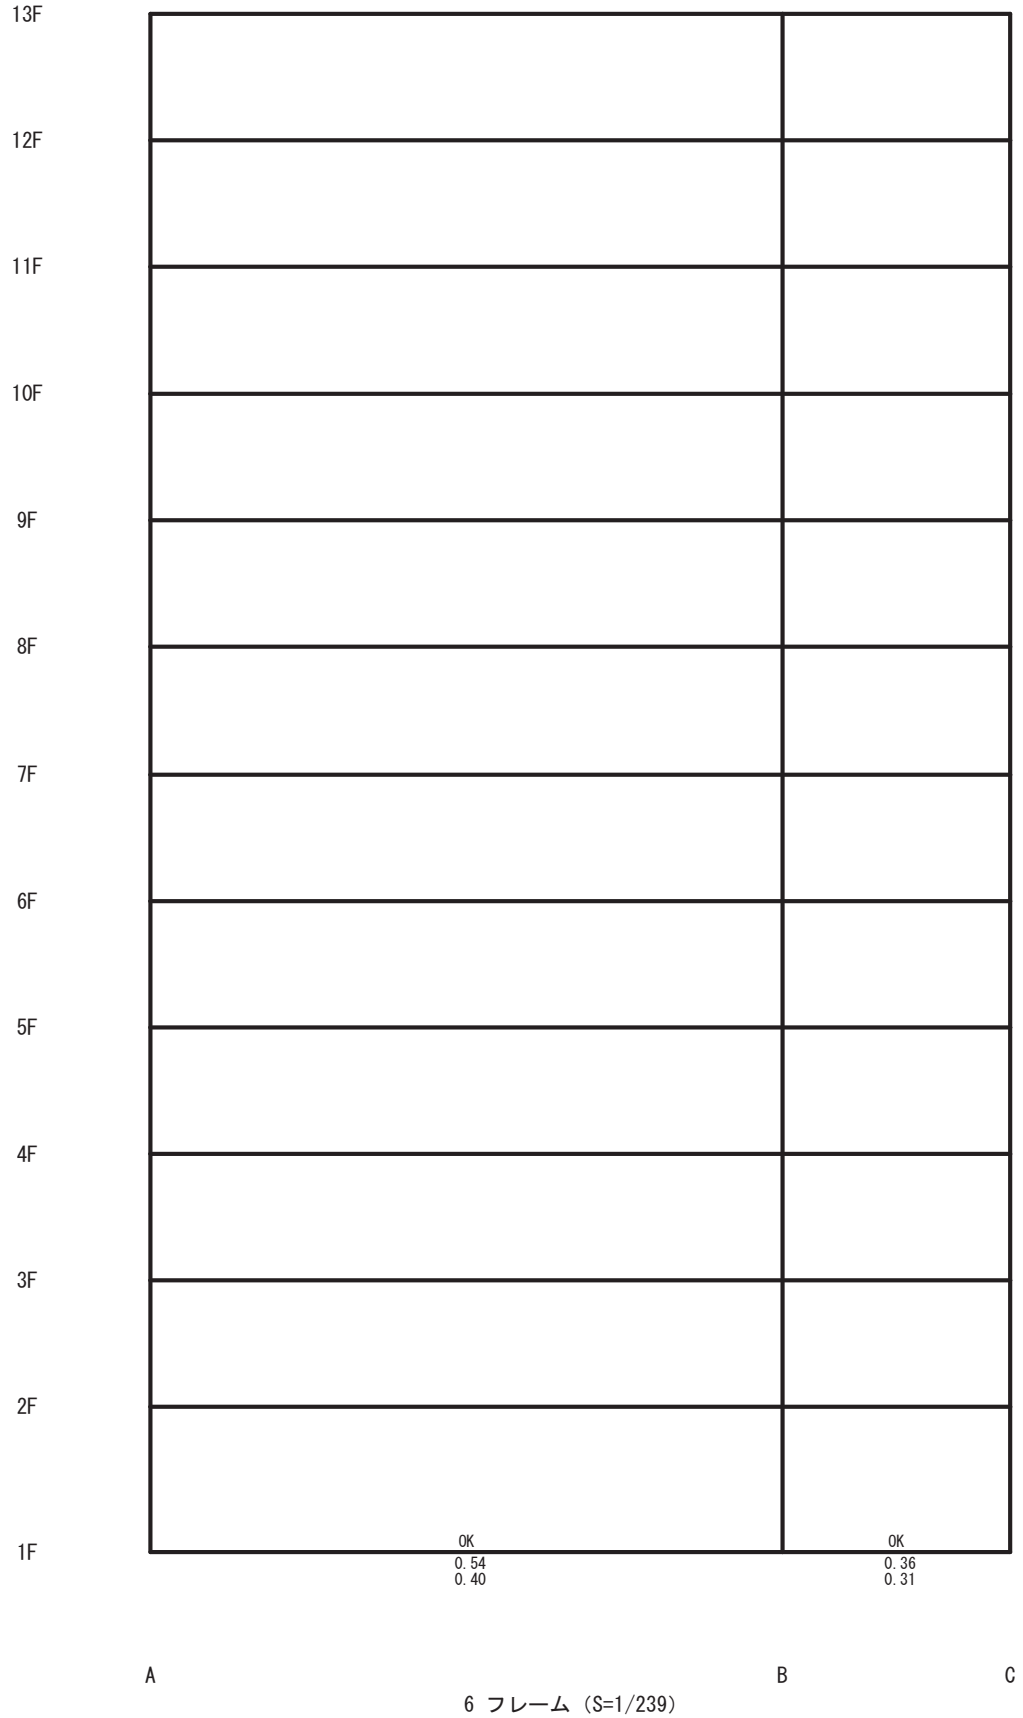


6 フレーム (S=1/239)

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

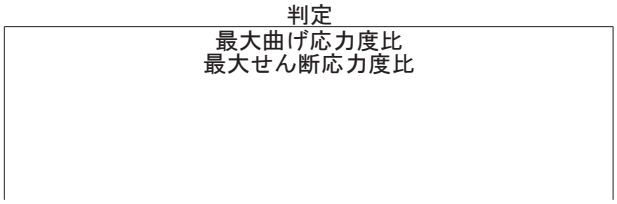

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

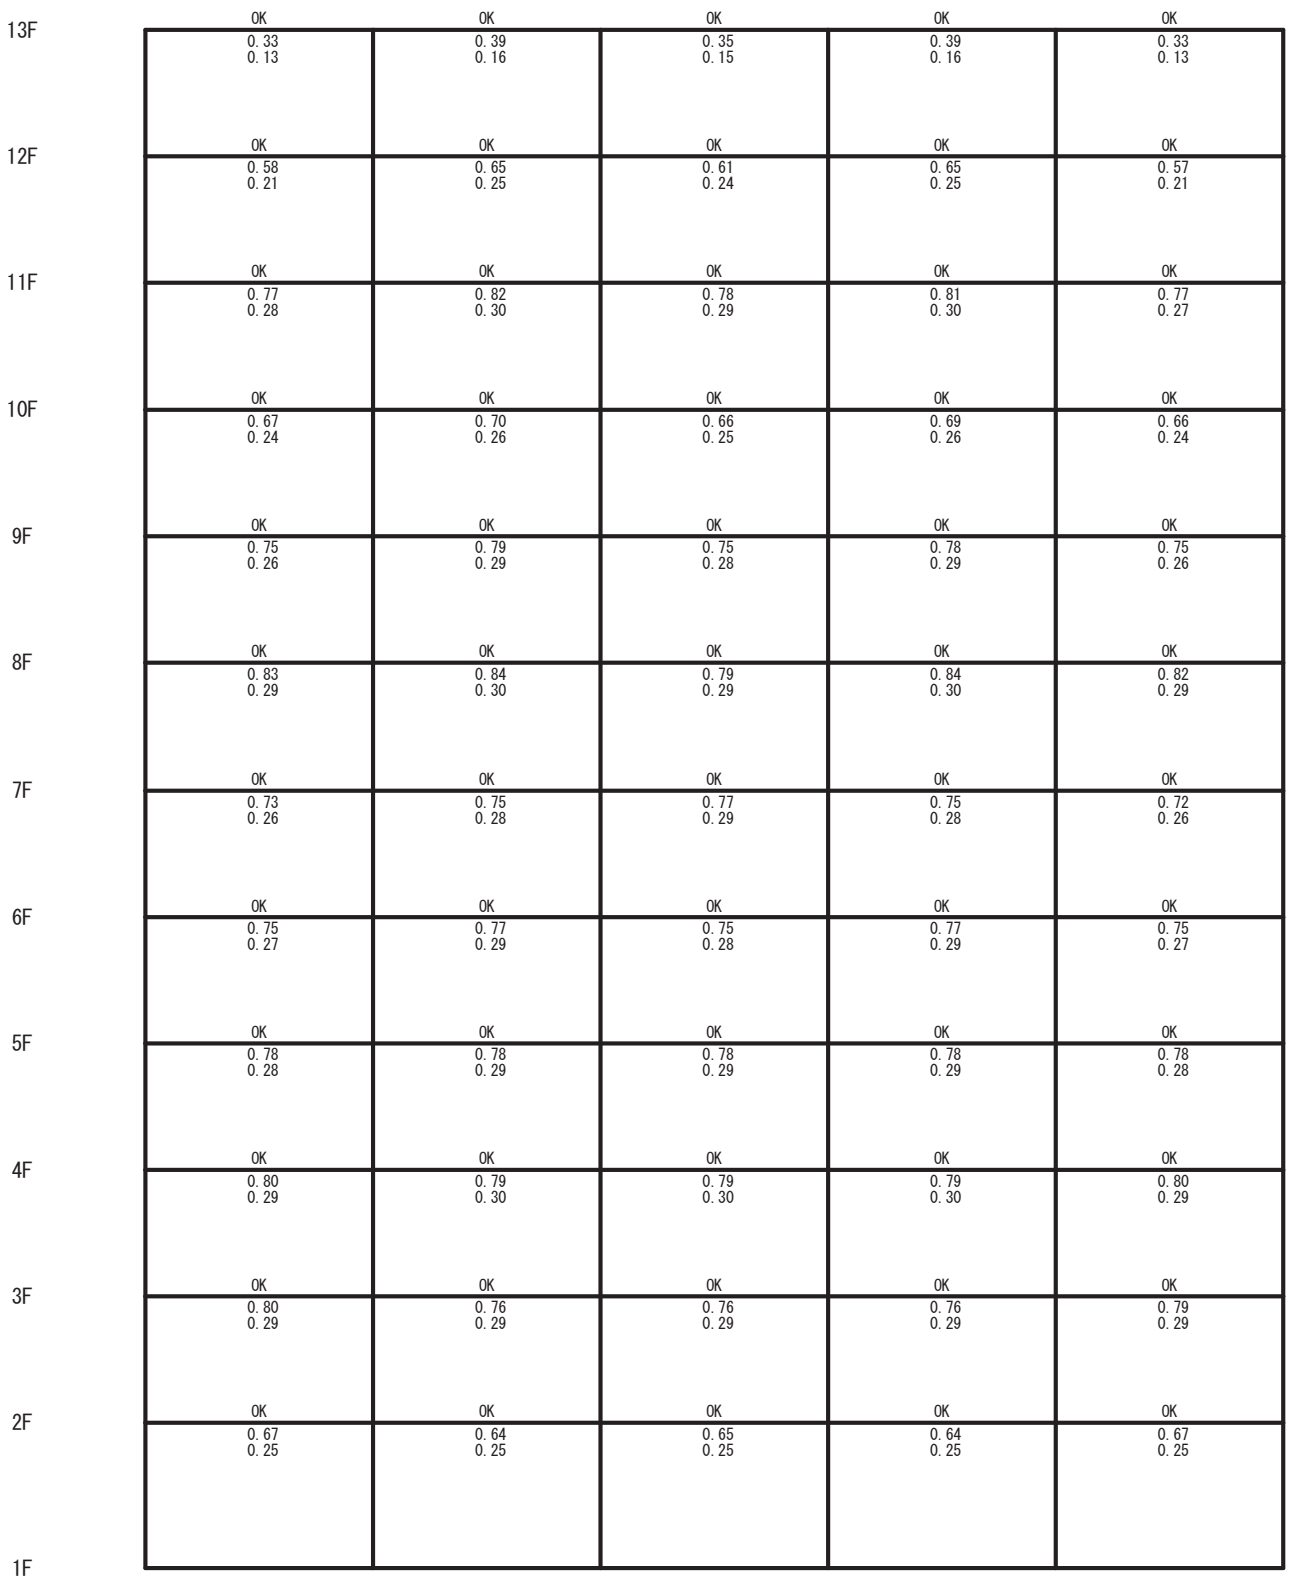
13F
OK 0.33 0.13
OK 0.39 0.16
OK 0.35 0.15
OK 0.39 0.16
OK 0.33 0.13
12F
OK 0.58 0.21
OK 0.65 0.25
OK 0.61 0.24
OK 0.65 0.25
OK 0.57 0.21
11F
OK 0.77 0.28
OK 0.82 0.30
OK 0.78 0.29
OK 0.81 0.30
OK 0.77 0.27
10F
OK 0.67 0.24
OK 0.70 0.26
OK 0.66 0.25
OK 0.69 0.26
OK 0.66 0.24
9F
OK 0.75 0.26
OK 0.79 0.29
OK 0.75 0.28
OK 0.78 0.29
OK 0.75 0.26
8F
OK 0.83 0.29
OK 0.84 0.30
OK 0.79 0.29
OK 0.84 0.30
OK 0.82 0.29
7F
OK 0.73 0.26
OK 0.75 0.28
OK 0.77 0.29
OK 0.75 0.28
OK 0.72 0.26
6F
OK 0.75 0.27
OK 0.77 0.29
OK 0.75 0.28
OK 0.77 0.29
OK 0.75 0.27
5F
OK 0.78 0.28
OK 0.78 0.29
OK 0.78 0.29
OK 0.78 0.29
OK 0.78 0.28
4F
OK 0.80 0.29
OK 0.79 0.30
OK 0.79 0.30
OK 0.79 0.30
OK 0.80 0.29
3F
OK 0.80 0.29
OK 0.76 0.29
OK 0.76 0.29
OK 0.76 0.29
OK 0.79 0.29
2F
OK 0.67 0.25
OK 0.64 0.25
OK 0.65 0.25
OK 0.64 0.25
OK 0.67 0.25
1F
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

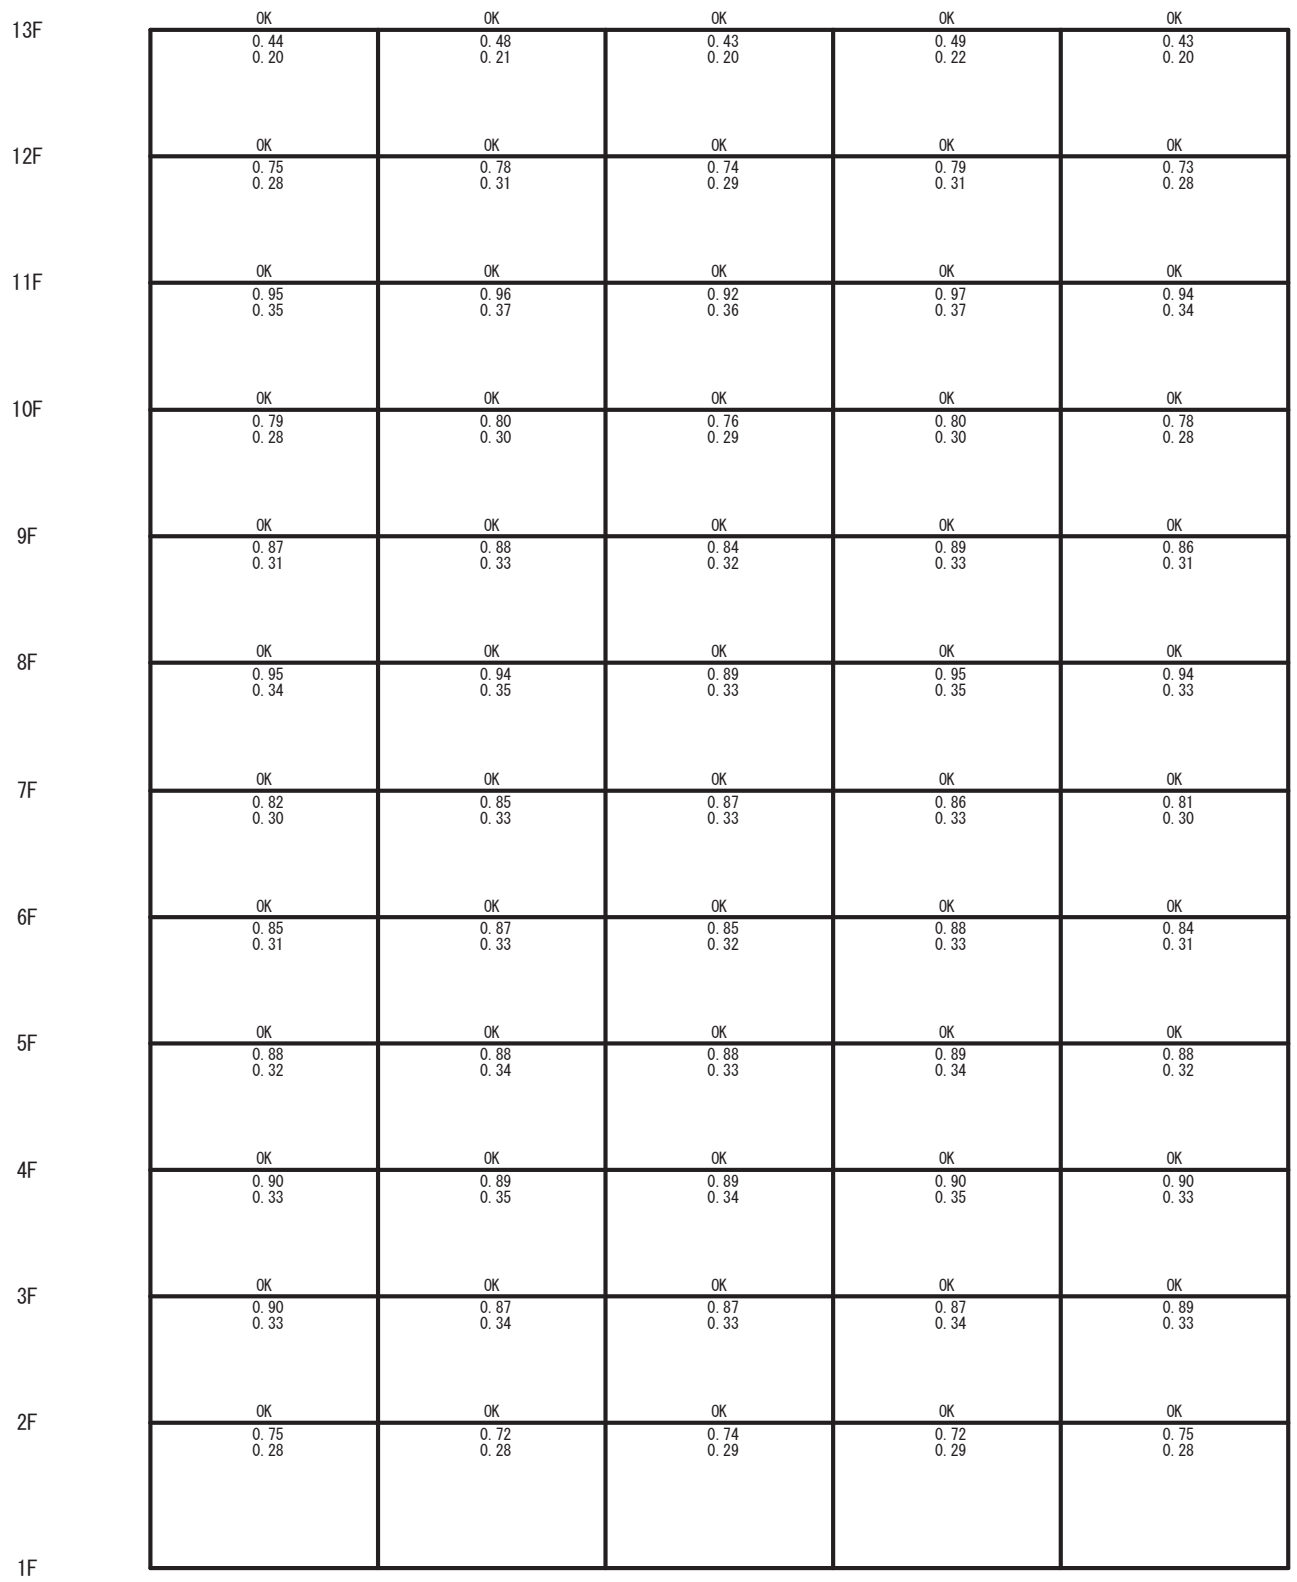
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.44
0.20
0.48
0.21
0.43
0.20
0.49
0.22
0.43
0.20
0.75
0.28
0.78
0.31
0.74
0.29
0.79
0.31
0.73
0.28
0.95
0.35
0.96
0.37
0.92
0.36
0.97
0.37
0.94
0.34
0.79
0.28
0.80
0.30
0.76
0.29
0.80
0.30
0.78
0.28
0.87
0.31
0.88
0.33
0.84
0.32
0.89
0.33
0.86
0.31
0.95
0.34
0.94
0.35
0.89
0.33
0.95
0.35
0.94
0.33
0.82
0.30
0.85
0.33
0.87
0.33
0.86
0.33
0.81
0.30
0.85
0.31
0.87
0.33
0.85
0.32
0.88
0.33
0.84
0.31
0.88
0.32
0.88
0.34
0.88
0.33
0.89
0.34
0.88
0.32
0.90
0.33
0.89
0.35
0.89
0.34
0.90
0.35
0.90
0.33
0.90
0.33
0.87
0.34
0.87
0.33
0.87
0.34
0.89
0.33
0.75
0.28
0.72
0.28
0.74
0.29
0.72
0.29
0.75
0.28
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

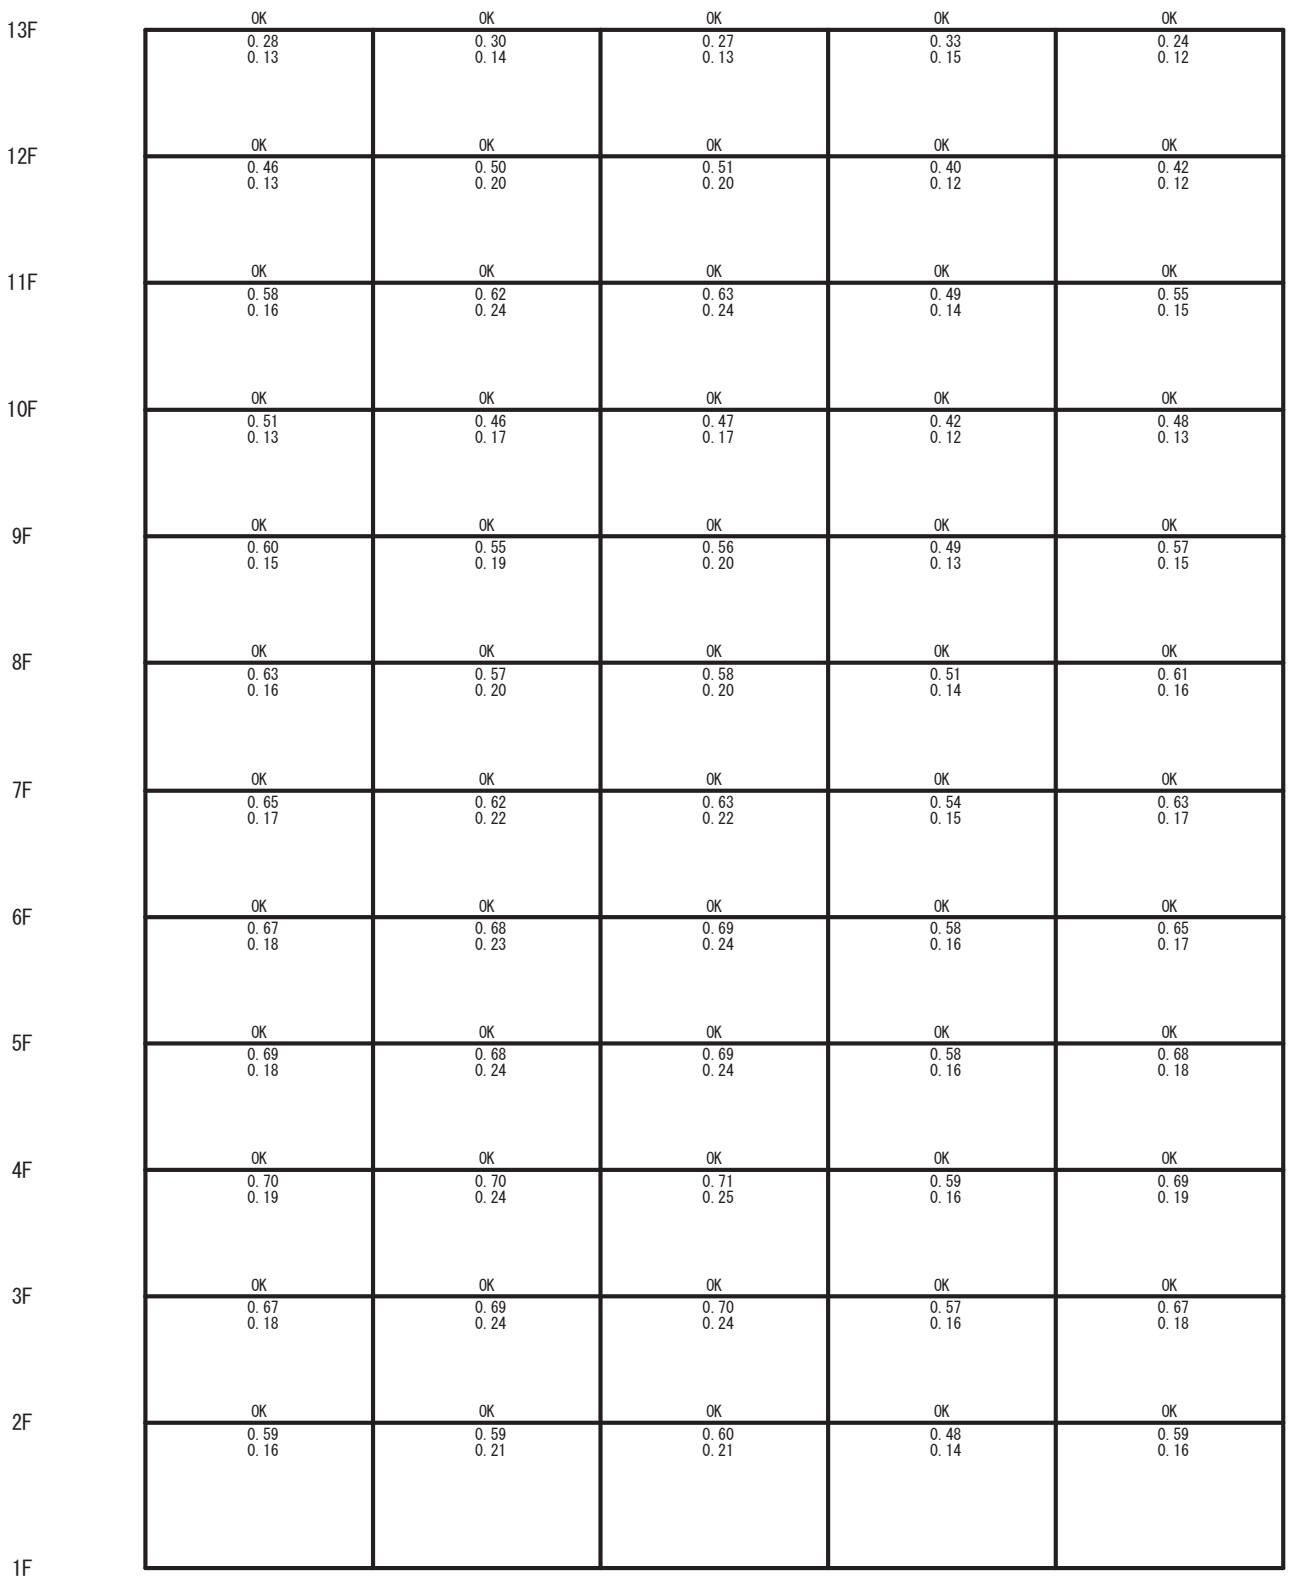
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.28
0.13
0.30
0.14
0.27
0.13
0.33
0.15
0.24
0.12
0.46
0.13
0.50
0.20
0.51
0.20
0.40
0.12
0.42
0.12
0.58
0.16
0.62
0.24
0.63
0.24
0.49
0.14
0.55
0.15
0.51
0.13
0.46
0.17
0.47
0.17
0.42
0.12
0.48
0.13
0.60
0.15
0.55
0.19
0.56
0.20
0.49
0.13
0.57
0.15
0.63
0.16
0.57
0.20
0.58
0.20
0.51
0.14
0.61
0.16
0.65
0.17
0.62
0.22
0.63
0.22
0.54
0.15
0.63
0.17
0.67
0.18
0.68
0.23
0.69
0.24
0.58
0.16
0.65
0.17
0.69
0.18
0.68
0.24
0.69
0.24
0.58
0.16
0.68
0.18
0.70
0.19
0.70
0.24
0.71
0.25
0.59
0.16
0.69
0.19
0.67
0.18
0.69
0.24
0.70
0.24
0.57
0.16
0.67
0.18
0.59
0.16
0.59
0.21
0.60
0.21
0.48
0.14
0.59
0.16
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

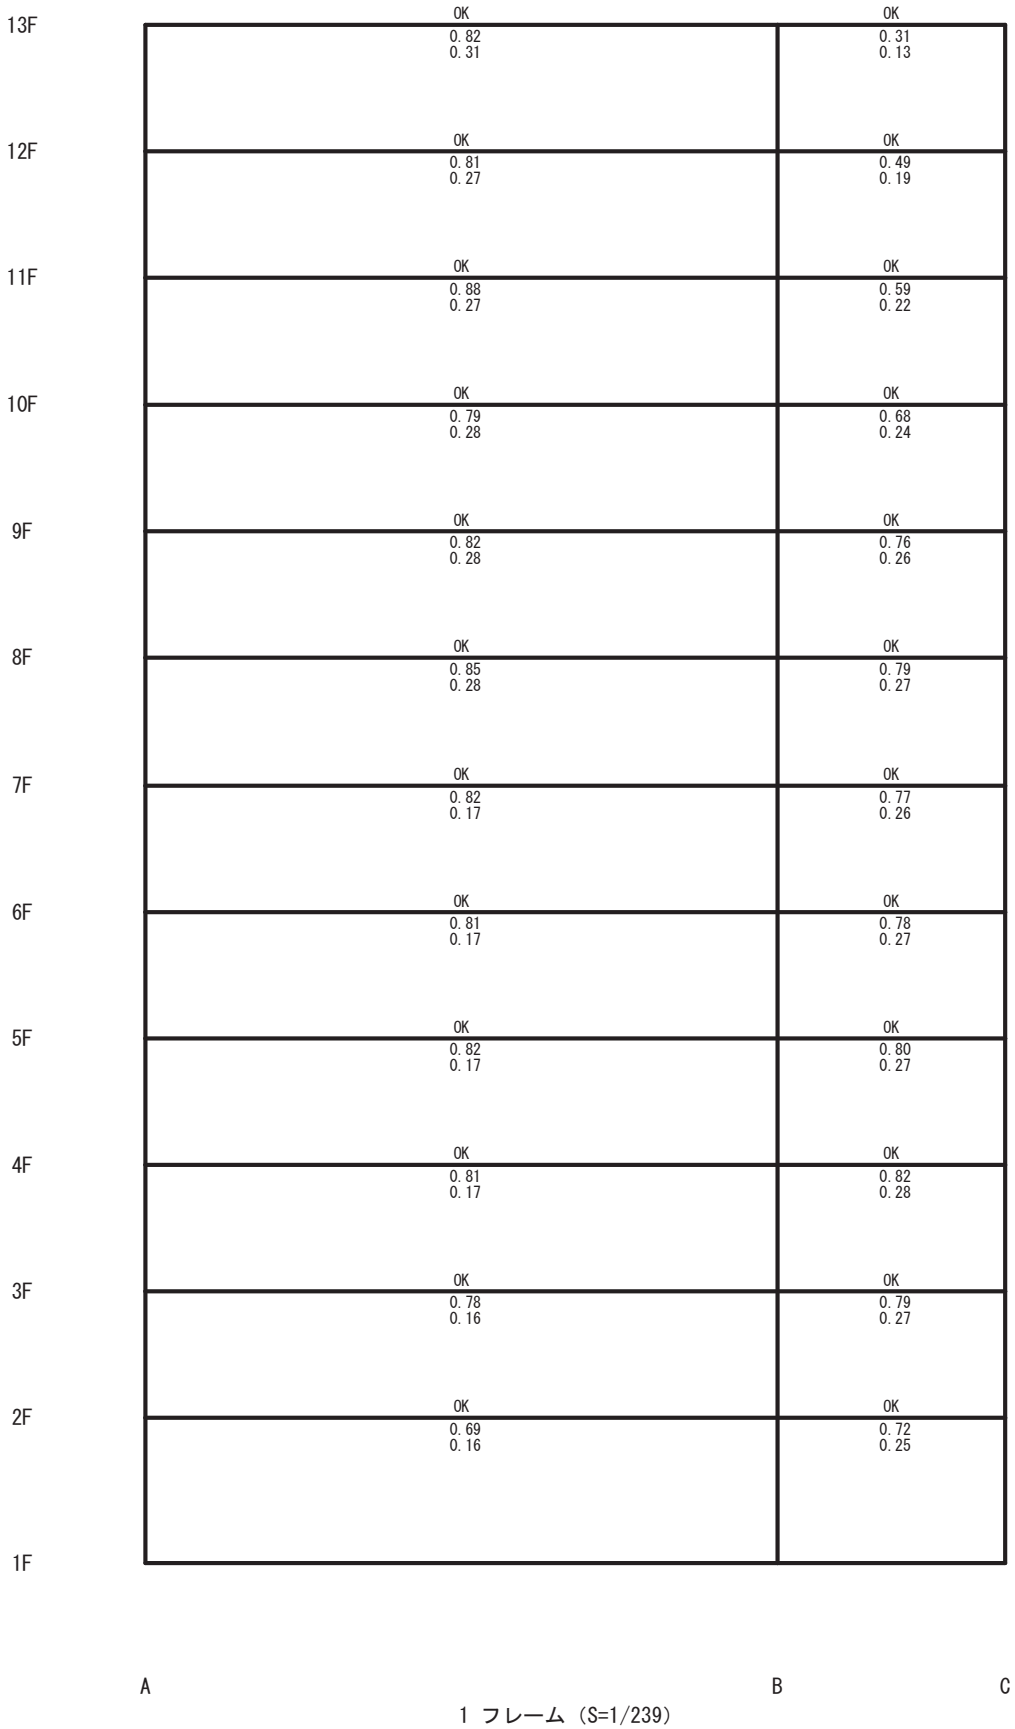
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.82
0.31
OK
0.31
0.13
OK
0.81
0.27
OK
0.49
0.19
OK
0.88
0.27
OK
0.59
0.22
OK
0.79
0.28
OK
0.68
0.24
OK
0.82
0.28
OK
0.76
0.26
OK
0.85
0.28
OK
0.79
0.27
OK
0.82
0.17
OK
0.77
0.26
OK
0.81
0.17
OK
0.78
0.27
OK
0.82
0.17
OK
0.80
0.27
OK
0.81
0.17
OK
0.82
0.28
OK
0.78
0.16
OK
0.79
0.27
OK
0.69
0.16
OK
0.72
0.25
A
B
C


1 フレーム (S=1/239)

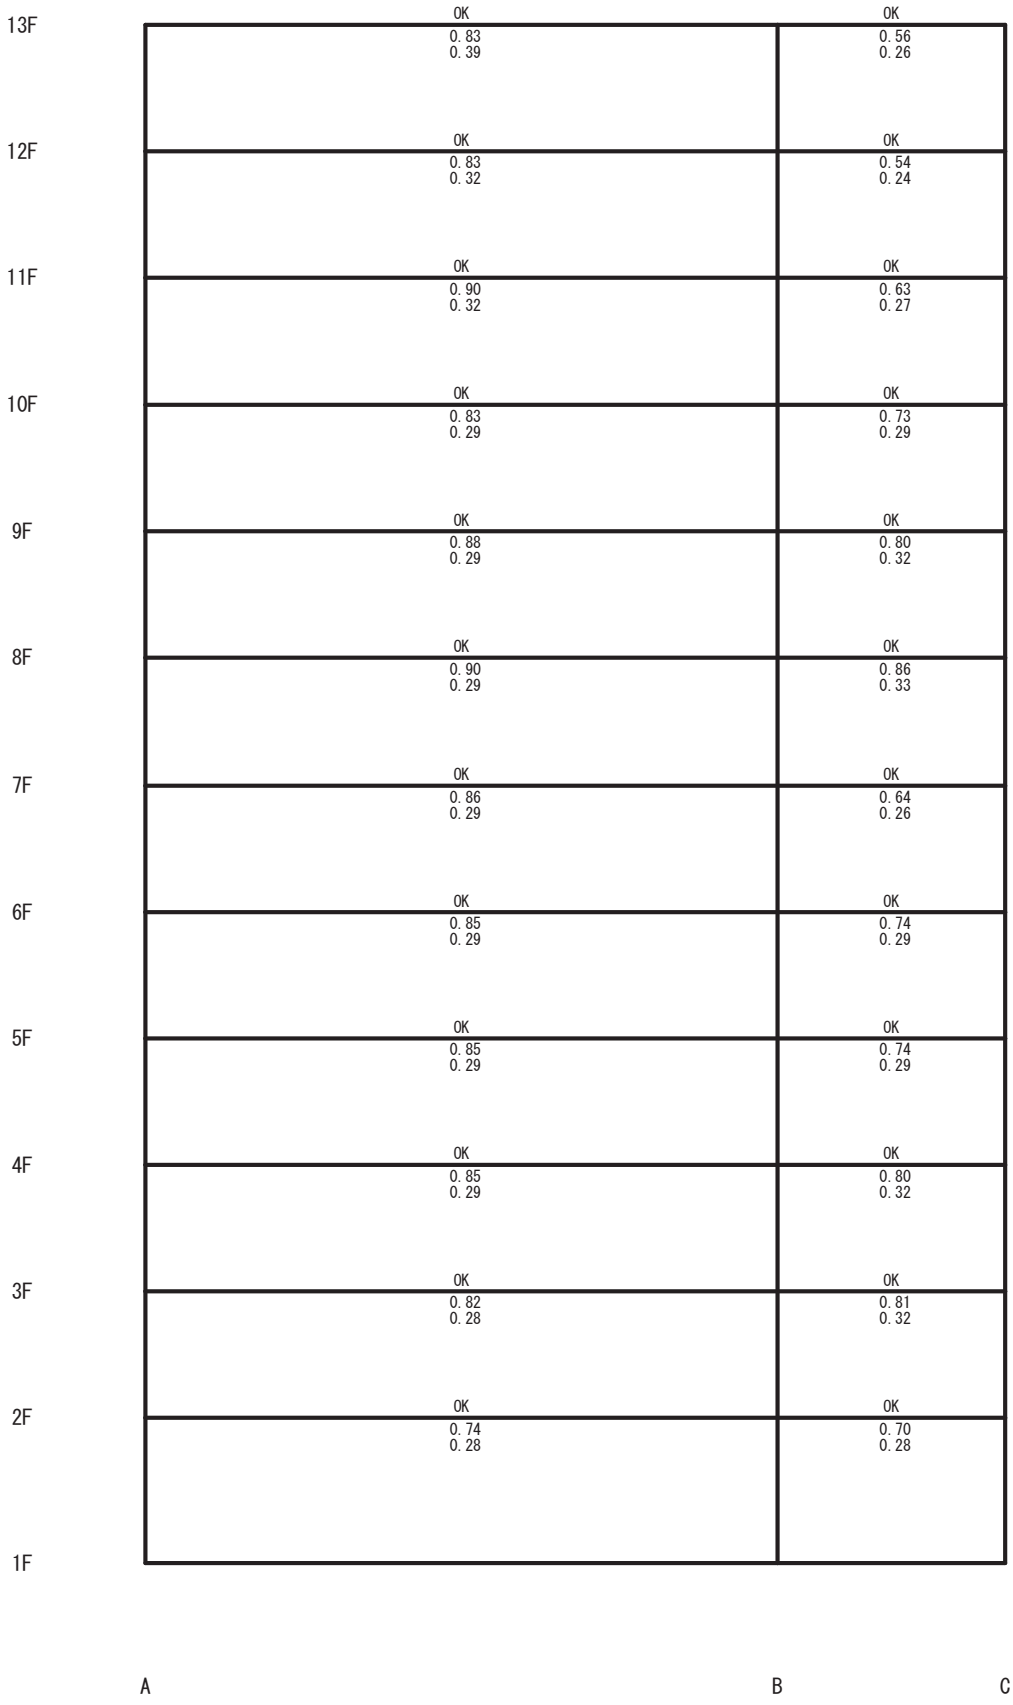
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.83
0.39
OK
0.56
0.26
OK
0.83
0.32
OK
0.54
0.24
OK
0.90
0.32
OK
0.63
0.27
OK
0.83
0.29
OK
0.73
0.29
OK
0.88
0.29
OK
0.80
0.32
OK
0.90
0.29
OK
0.86
0.33
OK
0.86
0.29
OK
0.64
0.26
OK
0.85
0.29
OK
0.74
0.29
OK
0.85
0.29
OK
0.74
0.29
OK
0.85
0.29
OK
0.80
0.32
OK
0.82
0.28
OK
0.81
0.32
OK
0.74
0.28
OK
0.70
0.28
A
B
C


2 フレーム (S=1/239)

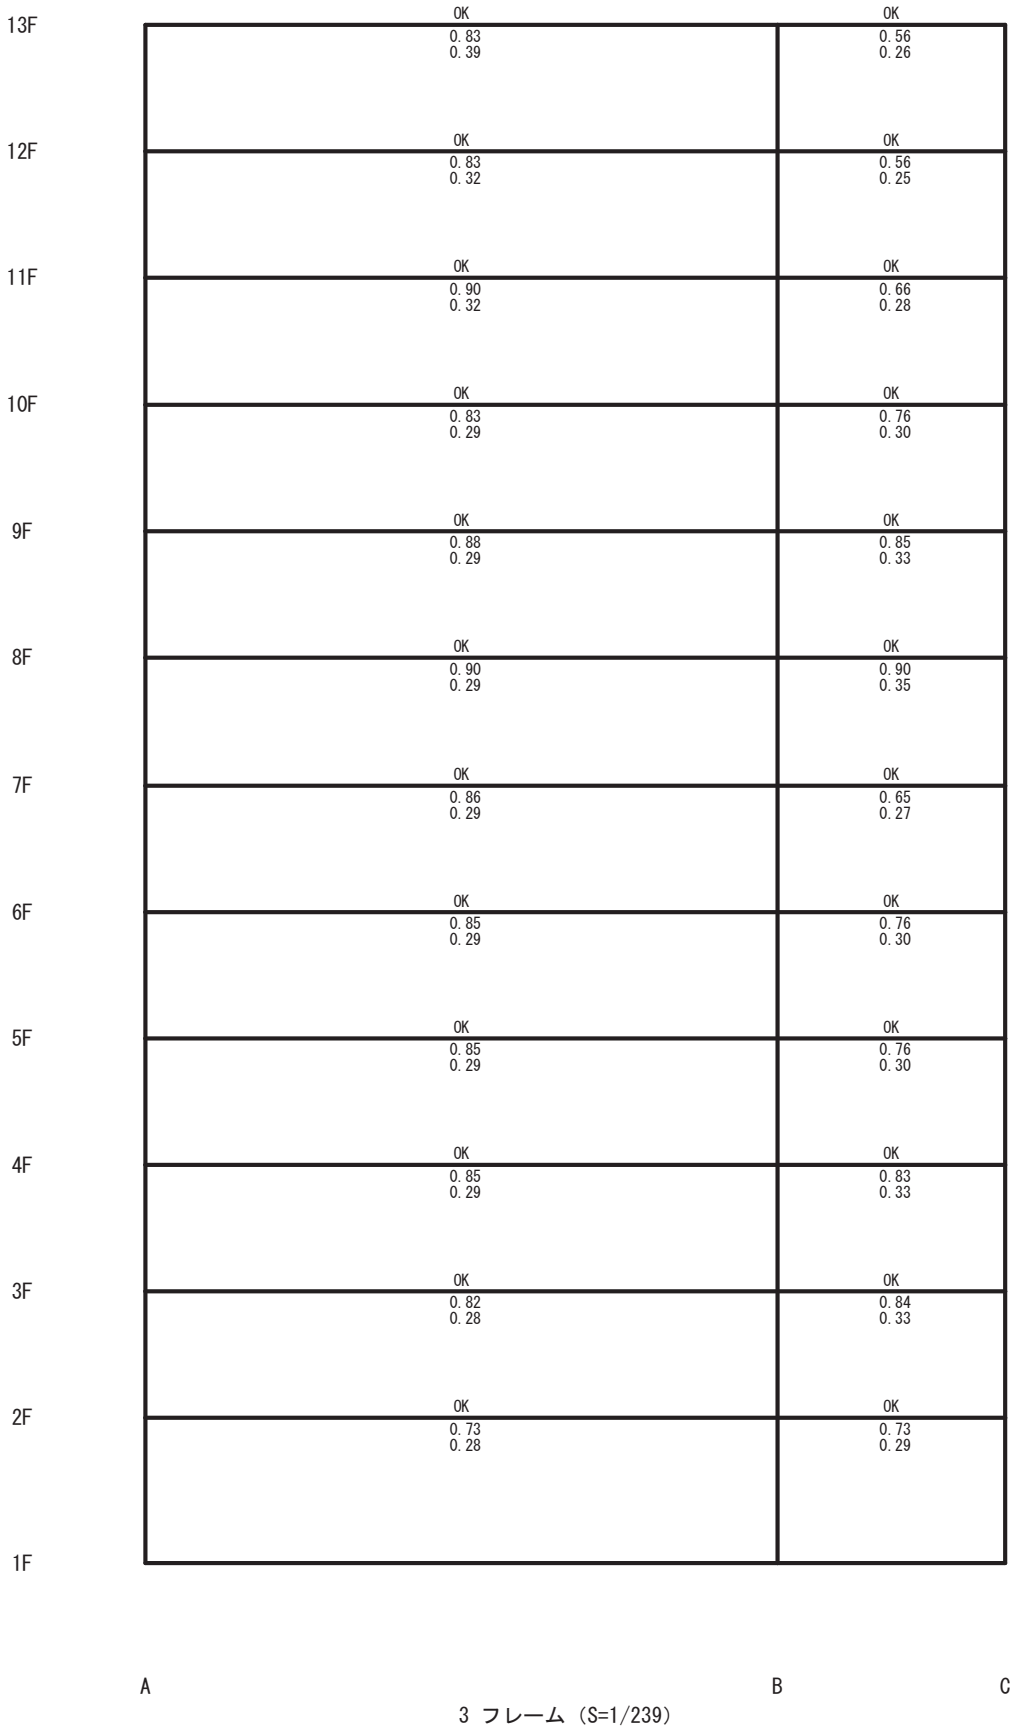
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.83
0.39
OK
0.56
0.26
OK
0.83
0.32
OK
0.56
0.25
OK
0.90
0.32
OK
0.66
0.28
OK
0.83
0.29
OK
0.76
0.30
OK
0.88
0.29
OK
0.85
0.33
OK
0.90
0.29
OK
0.90
0.35
OK
0.86
0.29
OK
0.65
0.27
OK
0.85
0.29
OK
0.76
0.30
OK
0.85
0.29
OK
0.76
0.30
OK
0.85
0.29
OK
0.83
0.33
OK
0.82
0.28
OK
0.84
0.33
OK
0.73
0.28
OK
0.73
0.29
A
B
C


3 フレーム (S=1/239)

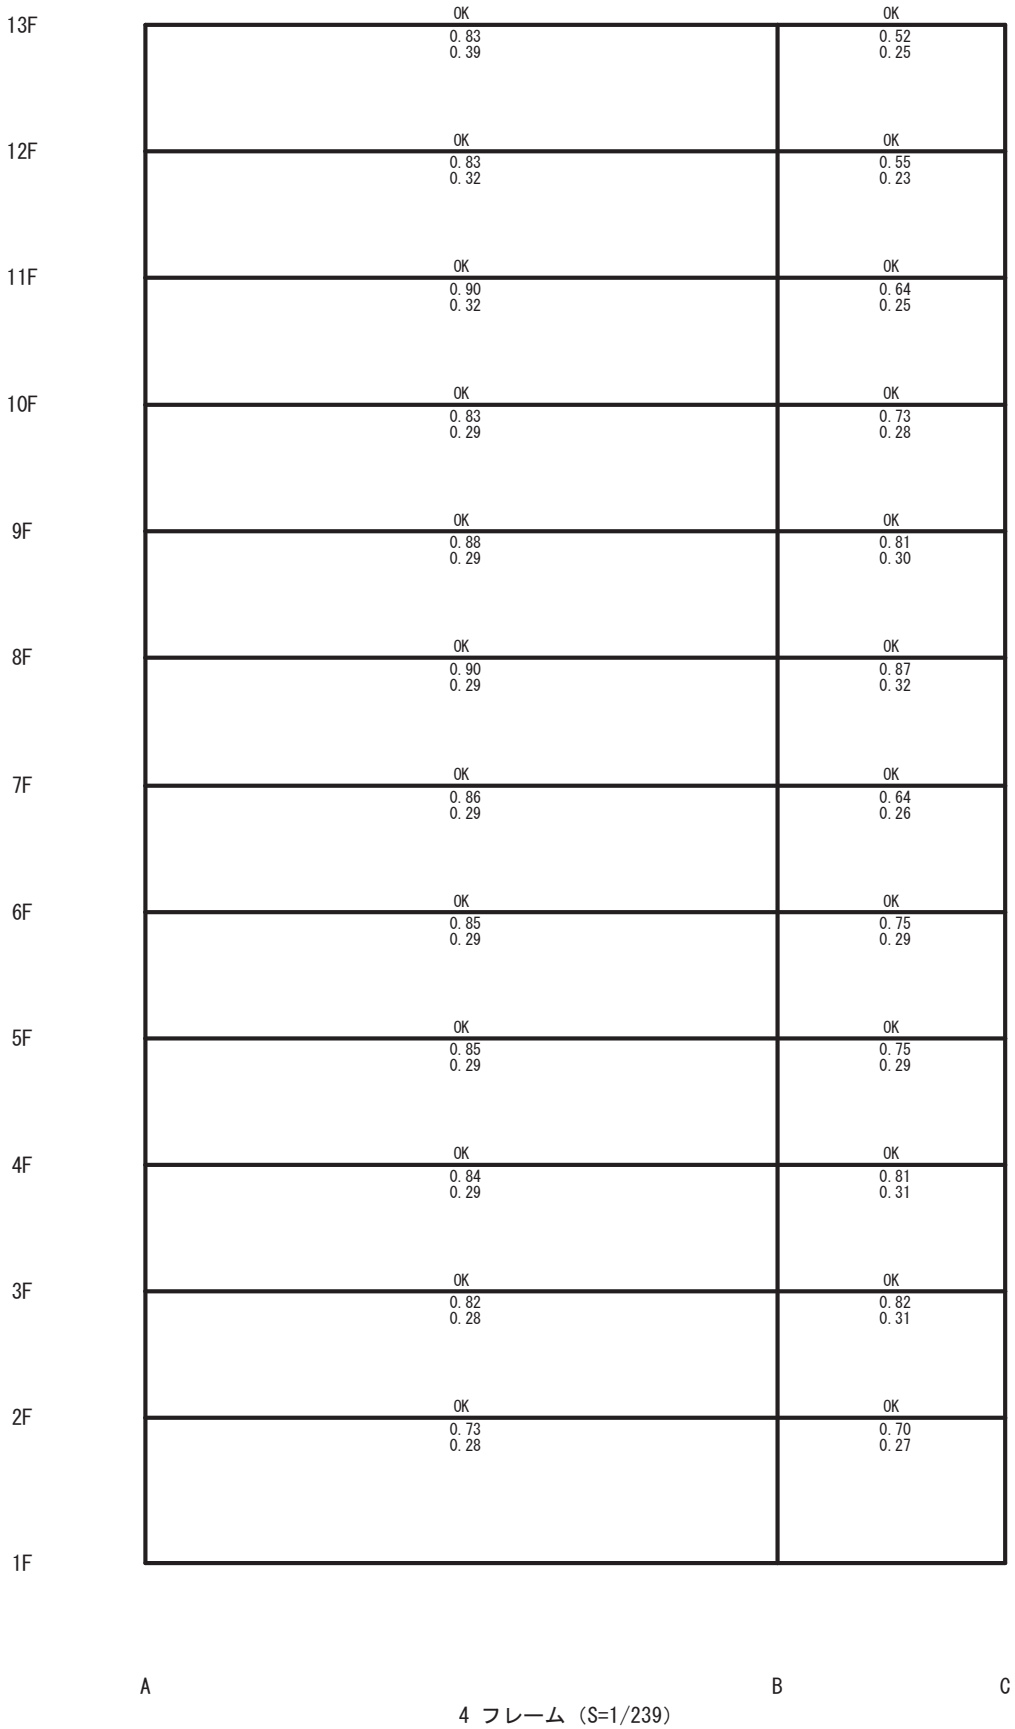
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.83
0.39
OK
0.52
0.25
OK
0.83
0.32
OK
0.55
0.23
OK
0.90
0.32
OK
0.64
0.25
OK
0.83
0.29
OK
0.73
0.28
OK
0.88
0.29
OK
0.81
0.30
OK
0.90
0.29
OK
0.87
0.32
OK
0.86
0.29
OK
0.64
0.26
OK
0.85
0.29
OK
0.75
0.29
OK
0.85
0.29
OK
0.75
0.29
OK
0.84
0.29
OK
0.81
0.31
OK
0.82
0.28
OK
0.82
0.31
OK
0.73
0.28
OK
0.70
0.27
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

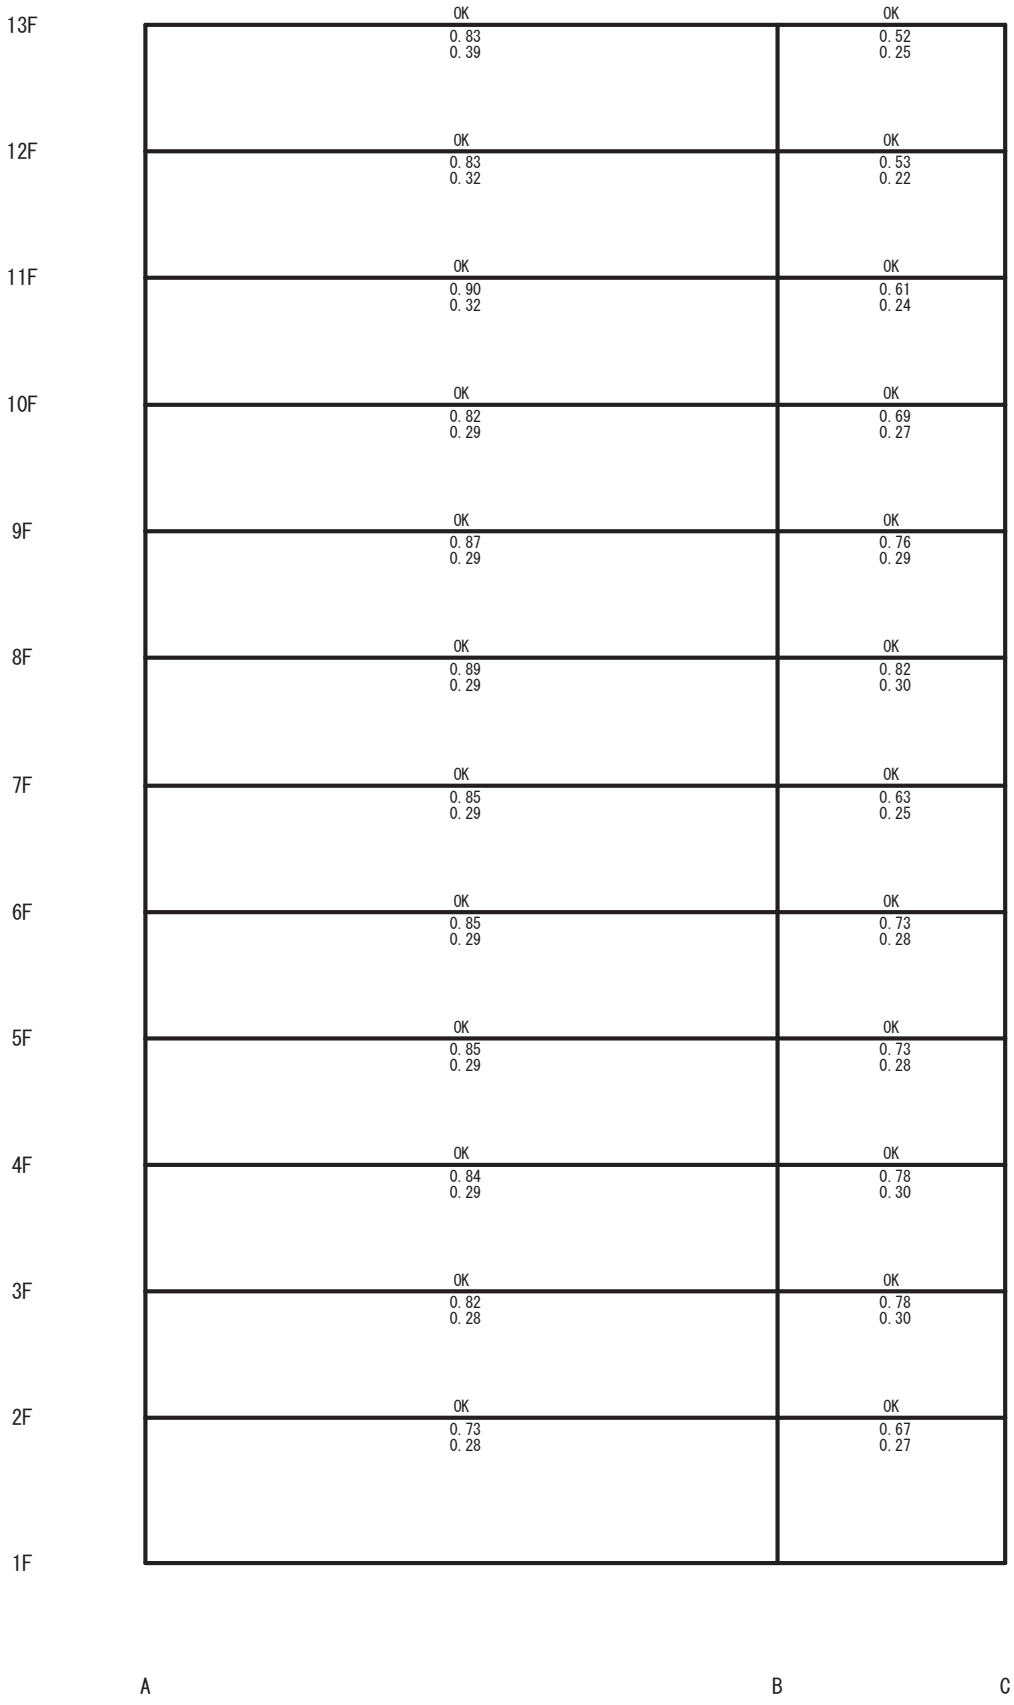
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.83
0.39
OK
0.52
0.25
OK
0.83
0.32
OK
0.53
0.22
OK
0.90
0.32
OK
0.61
0.24
OK
0.82
0.29
OK
0.69
0.27
OK
0.87
0.29
OK
0.76
0.29
OK
0.89
0.29
OK
0.82
0.30
OK
0.85
0.29
OK
0.63
0.25
OK
0.85
0.29
OK
0.73
0.28
OK
0.85
0.29
OK
0.73
0.28
OK
0.84
0.29
OK
0.78
0.30
OK
0.82
0.28
OK
0.78
0.30
OK
0.73
0.28
OK
0.67
0.27
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)

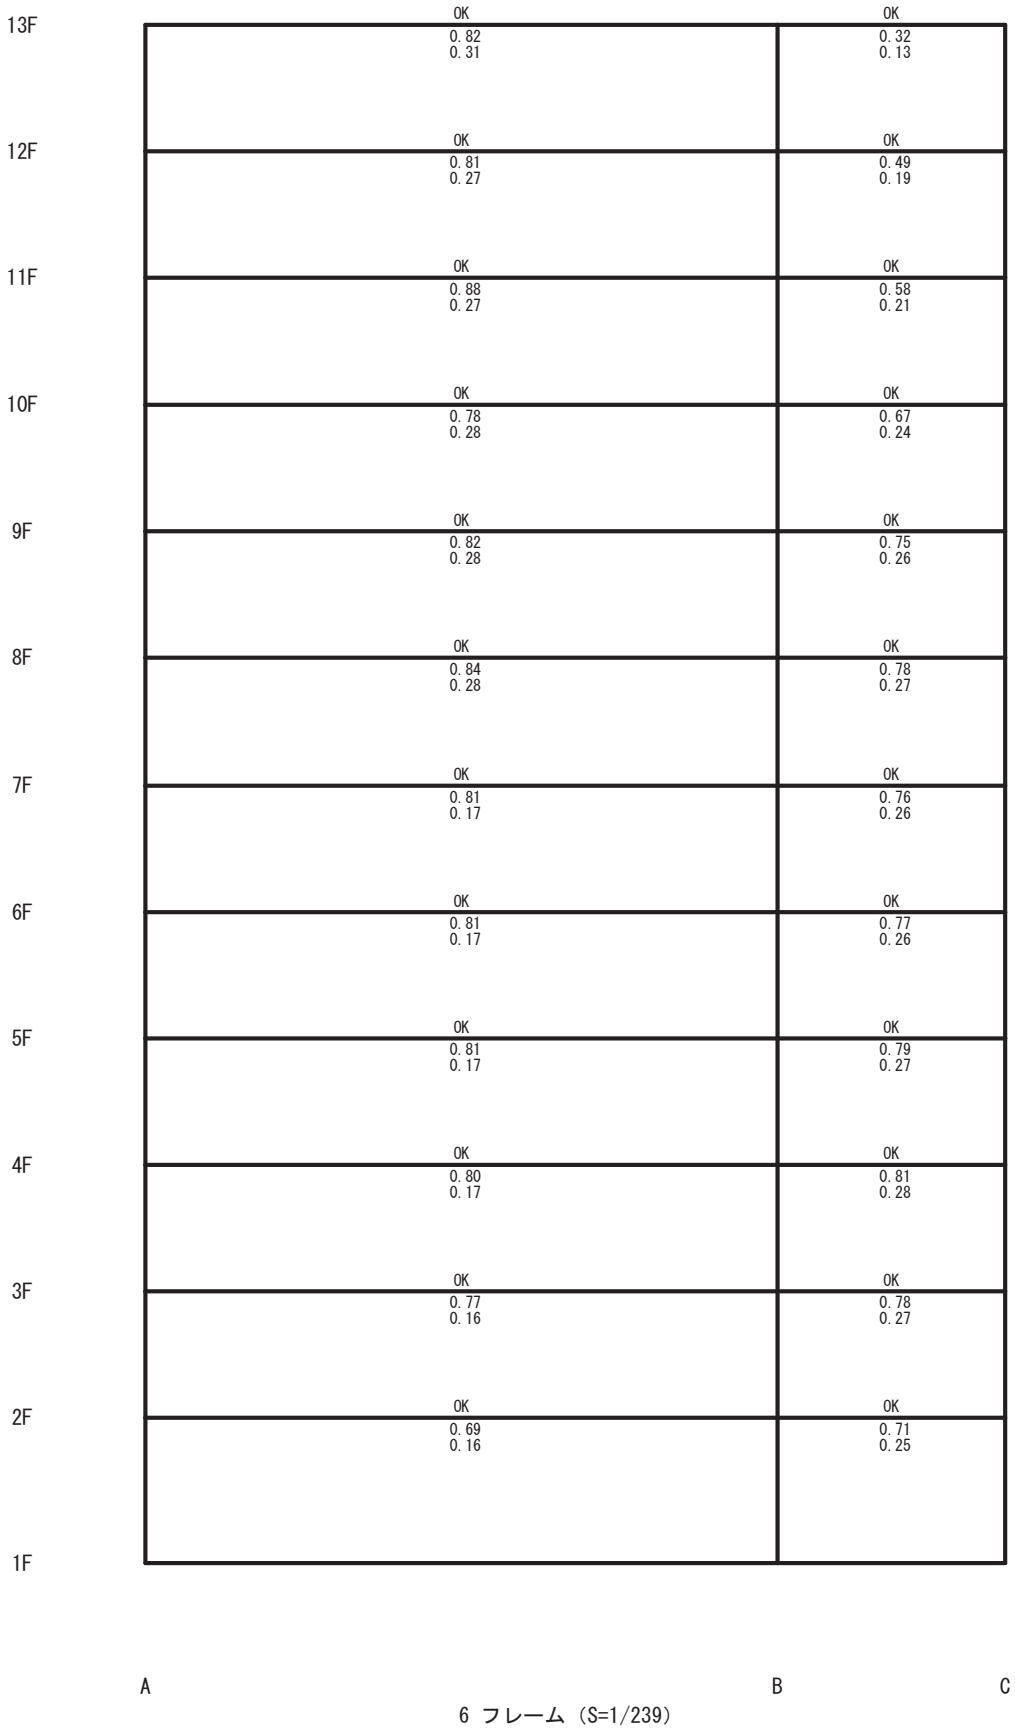


6 フレーム (S=1/239)


A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）


判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

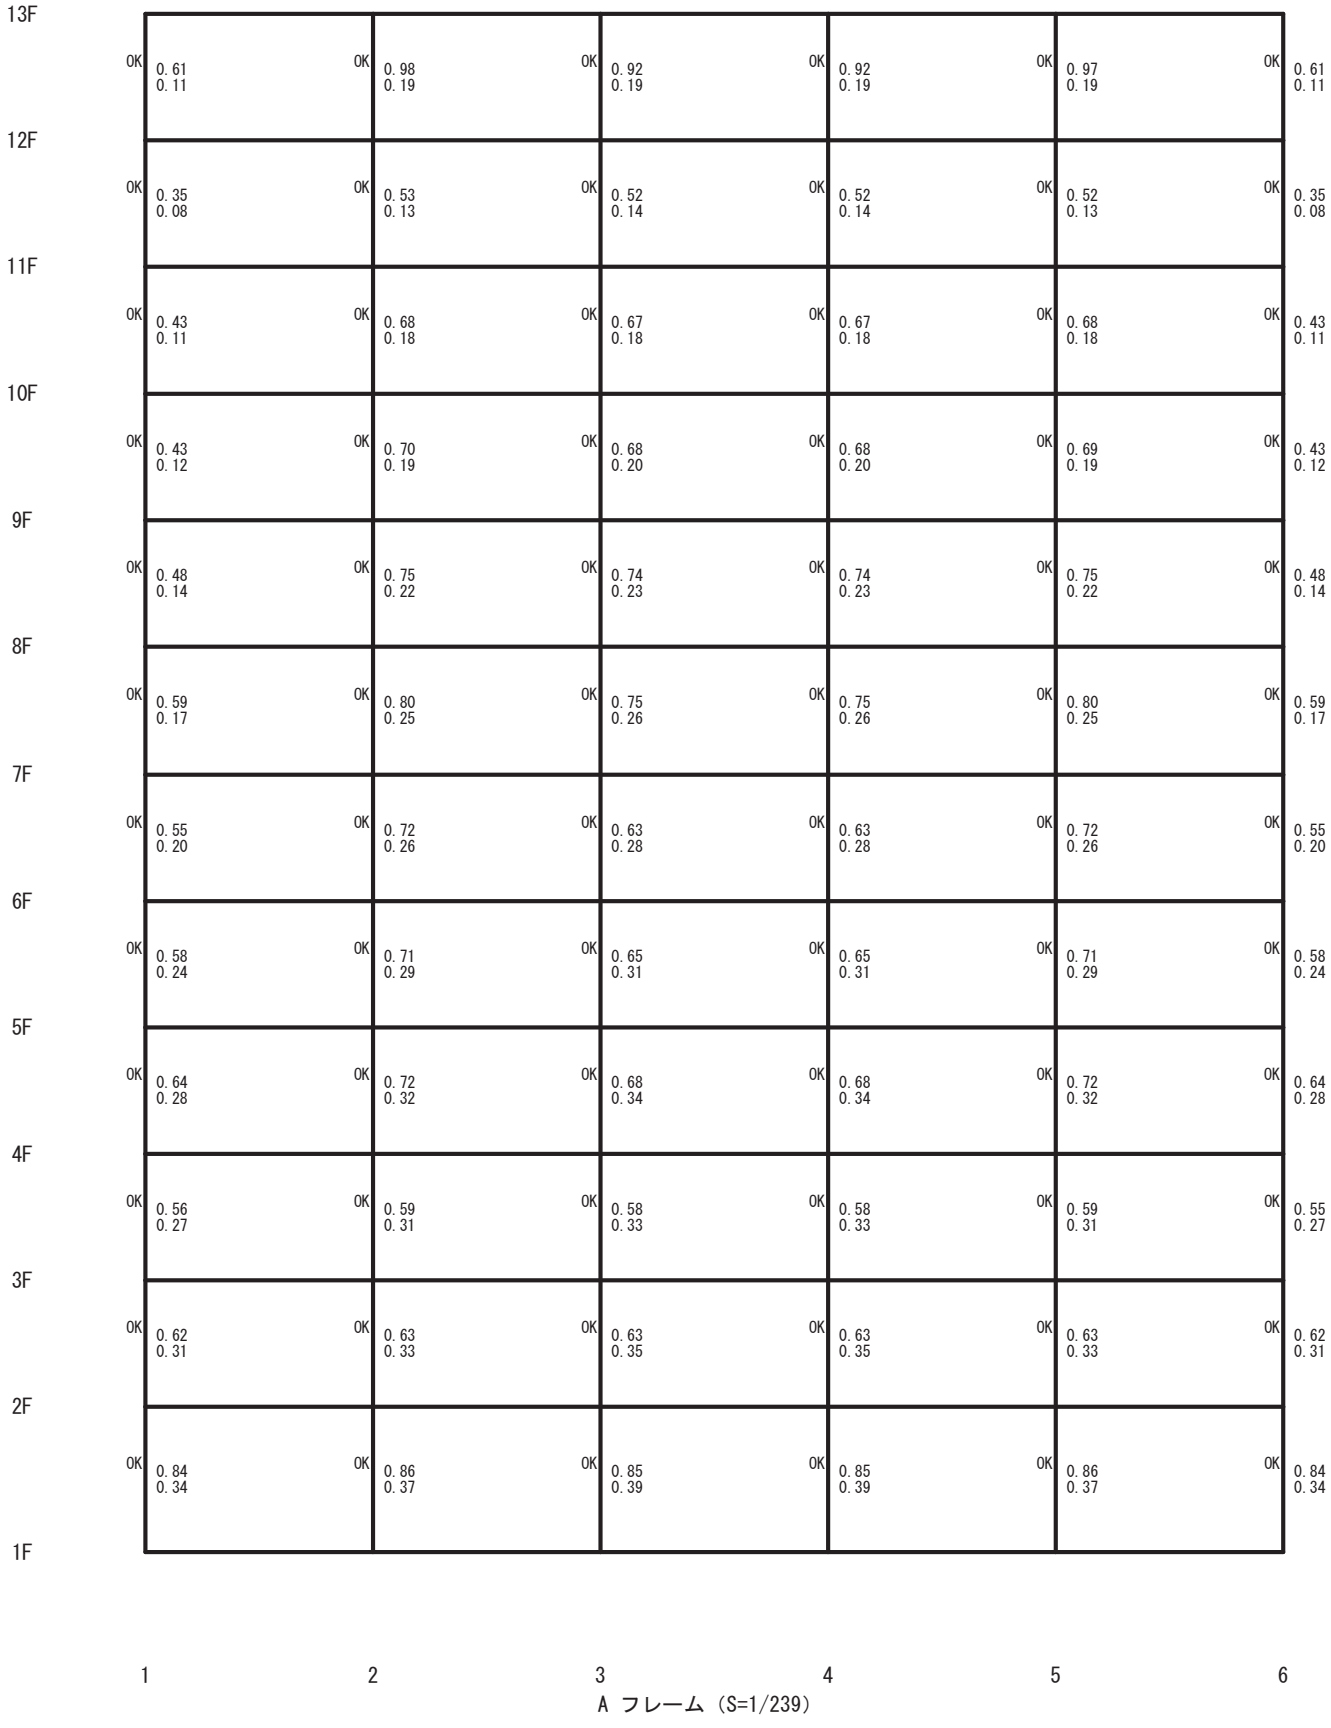
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.61
0.11
0.98
0.19
0.92
0.19
0.92
0.19
0.97
0.19
0.61
0.11
0.35
0.08
0.53
0.13
0.52
0.14
0.52
0.14
0.52
0.13
0.35
0.08
0.43
0.11
0.68
0.18
0.67
0.18
0.67
0.18
0.68
0.18
0.43
0.11
0.43
0.12
0.70
0.19
0.68
0.20
0.68
0.20
0.69
0.19
0.43
0.12
0.48
0.14
0.75
0.22
0.74
0.23
0.74
0.23
0.75
0.22
0.48
0.14
0.59
0.17
0.80
0.25
0.75
0.26
0.75
0.26
0.80
0.25
0.59
0.17
0.55
0.20
0.72
0.26
0.63
0.28
0.63
0.28
0.72
0.26
0.55
0.20
0.58
0.24
0.71
0.29
0.65
0.31
0.65
0.31
0.71
0.29
0.58
0.24
0.64
0.28
0.72
0.32
0.68
0.34
0.68
0.34
0.72
0.32
0.64
0.28
0.56
0.27
0.59
0.31
0.58
0.33
0.58
0.33
0.59
0.31
0.55
0.27
0.62
0.31
0.63
0.33
0.63
0.35
0.63
0.35
0.63
0.33
0.62
0.31
0.84
0.34
0.86
0.37
0.85
0.39
0.85
0.39
0.86
0.37
0.84
0.34
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

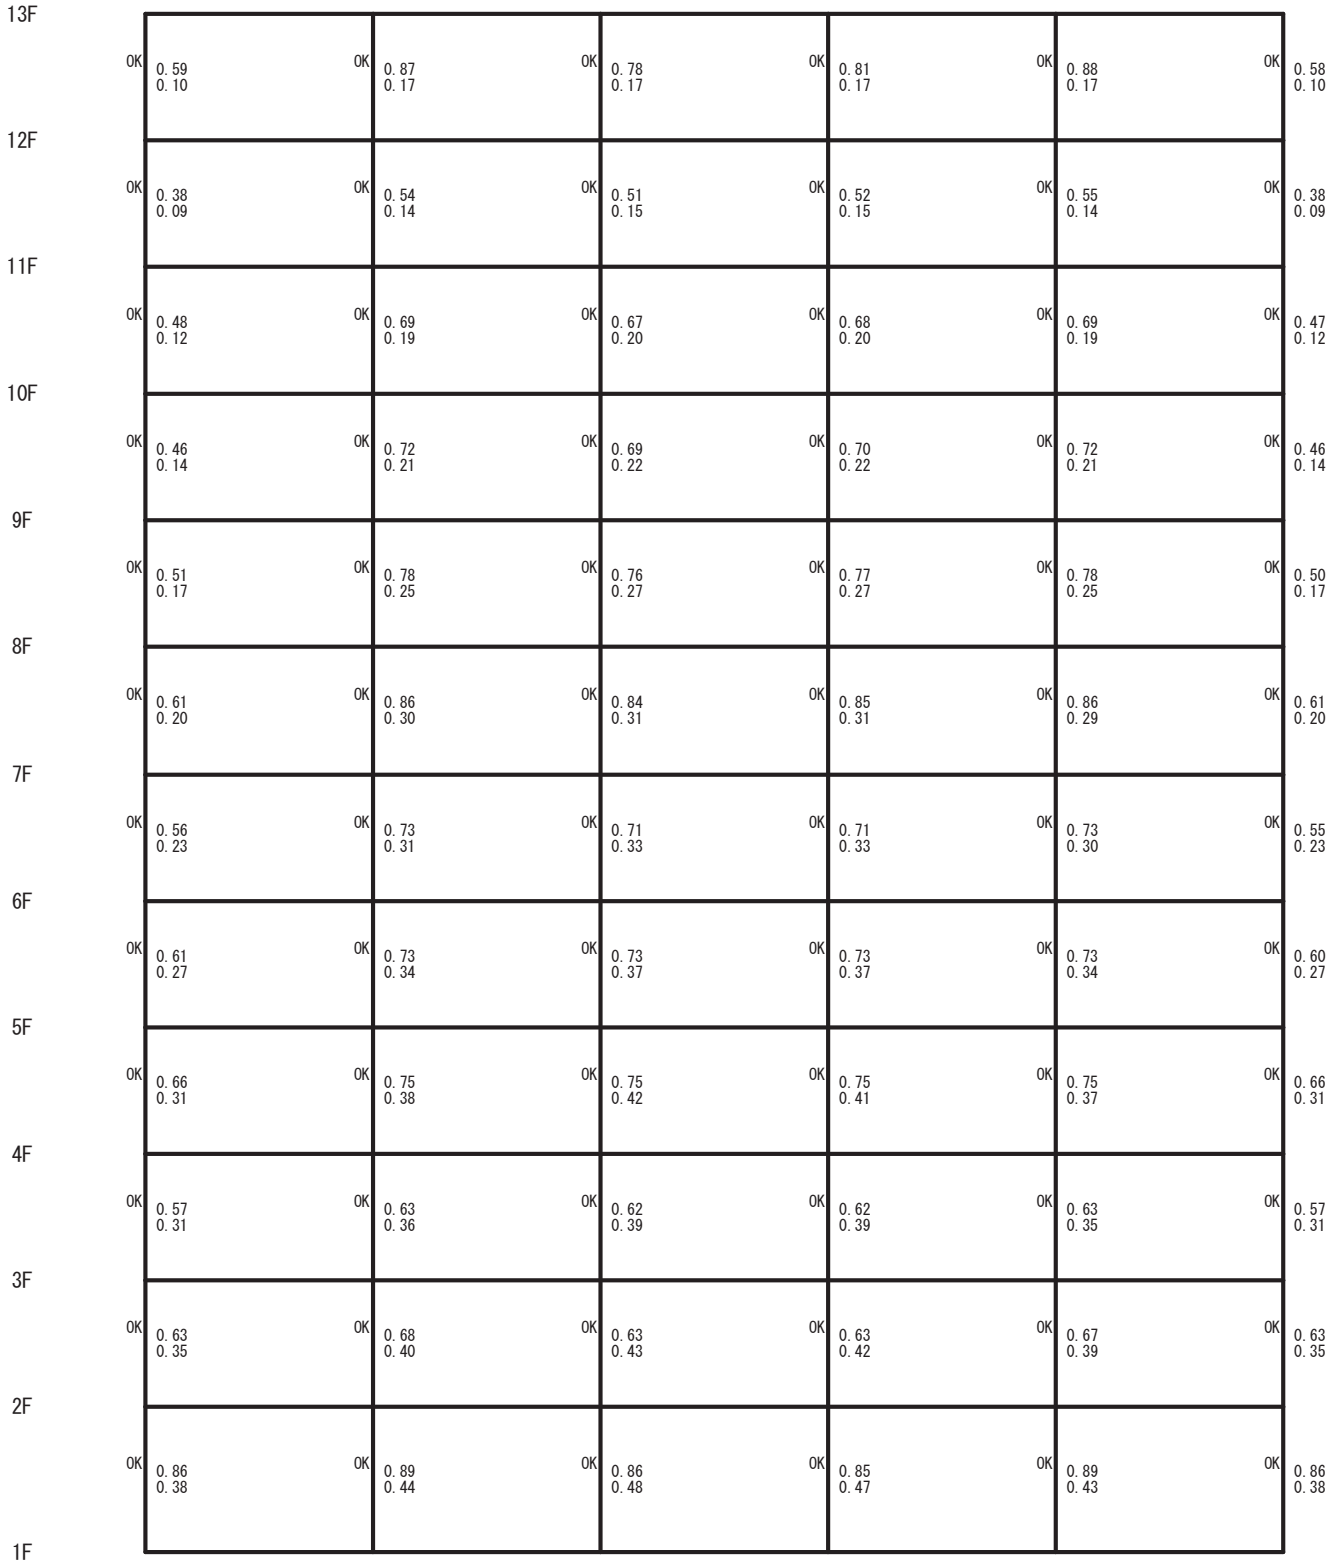
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.59 0.10 OK 0.87 0.17 OK 0.78 0.17 OK 0.81 0.17 OK 0.88 0.17 OK 0.58 0.10
OK 0.38 0.09 OK 0.54 0.14 OK 0.51 0.15 OK 0.52 0.15 OK 0.55 0.14 OK 0.38 0.09
OK 0.48 0.12 OK 0.69 0.19 OK 0.67 0.20 OK 0.68 0.20 OK 0.69 0.19 OK 0.47 0.12
OK 0.46 0.14 OK 0.72 0.21 OK 0.69 0.22 OK 0.70 0.22 OK 0.72 0.21 OK 0.46 0.14
OK 0.51 0.17 OK 0.78 0.25 OK 0.76 0.27 OK 0.77 0.27 OK 0.78 0.25 OK 0.50 0.17
OK 0.61 0.20 OK 0.86 0.30 OK 0.84 0.31 OK 0.85 0.31 OK 0.86 0.29 OK 0.61 0.20
OK 0.56 0.23 OK 0.73 0.31 OK 0.71 0.33 OK 0.71 0.33 OK 0.73 0.30 OK 0.55 0.23
OK 0.61 0.27 OK 0.73 0.34 OK 0.73 0.37 OK 0.73 0.37 OK 0.73 0.34 OK 0.60 0.27
OK 0.66 0.31 OK 0.75 0.38 OK 0.75 0.42 OK 0.75 0.41 OK 0.75 0.37 OK 0.66 0.31
OK 0.57 0.31 OK 0.63 0.36 OK 0.62 0.39 OK 0.62 0.39 OK 0.63 0.35 OK 0.57 0.31
OK 0.63 0.35 OK 0.68 0.40 OK 0.63 0.43 OK 0.63 0.42 OK 0.67 0.39 OK 0.63 0.35
OK 0.86 0.38 OK 0.89 0.44 OK 0.86 0.48 OK 0.85 0.47 OK 0.89 0.43 OK 0.86 0.38
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

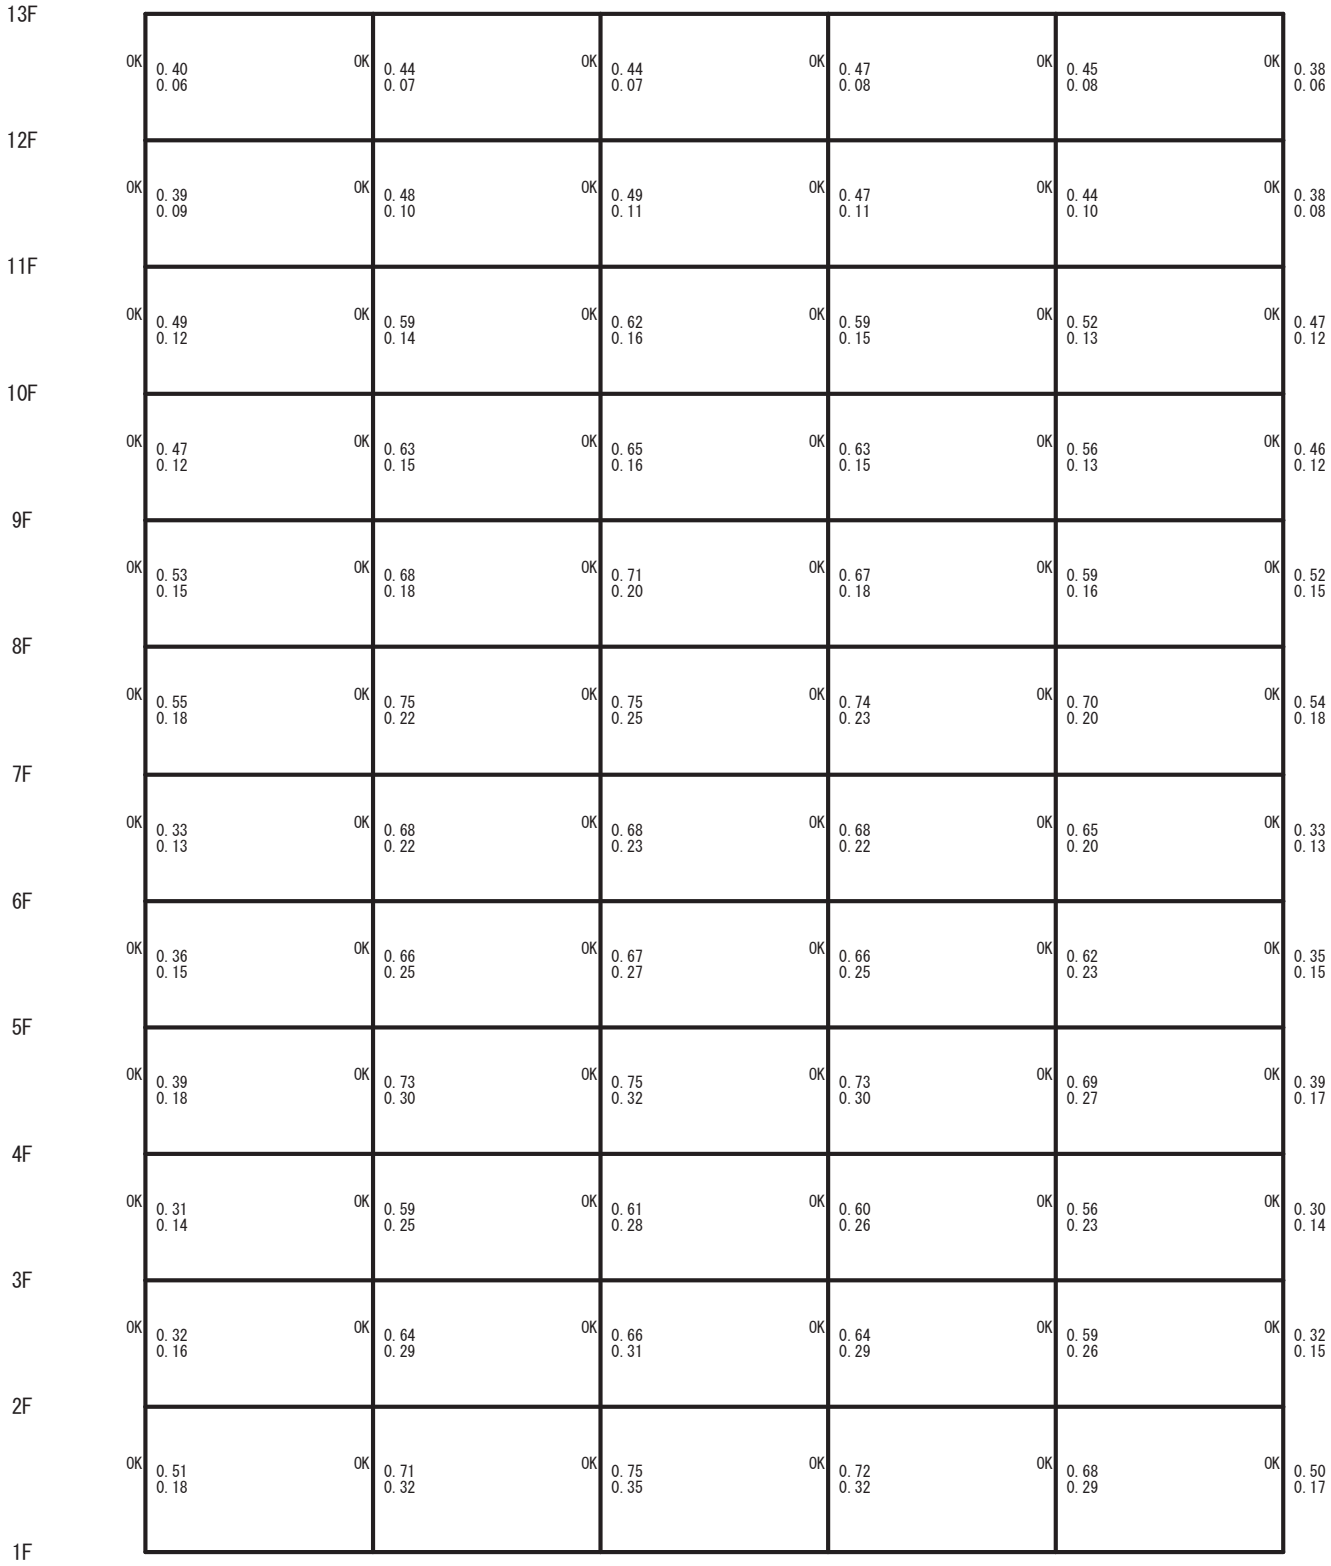
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.40 0.06 OK
OK 0.44 0.07 OK
OK 0.44 0.07 OK
OK 0.47 0.08 OK
OK 0.45 0.08 OK
0.38 0.06
OK 0.39 0.09 OK
OK 0.48 0.10 OK
OK 0.49 0.11 OK
OK 0.47 0.11 OK
OK 0.44 0.10 OK
0.38 0.08
OK 0.49 0.12 OK
OK 0.59 0.14 OK
OK 0.62 0.16 OK
OK 0.59 0.15 OK
OK 0.52 0.13 OK
0.47 0.12
OK 0.47 0.12 OK
OK 0.63 0.15 OK
OK 0.65 0.16 OK
OK 0.63 0.15 OK
OK 0.56 0.13 OK
0.46 0.12
OK 0.53 0.15 OK
OK 0.68 0.18 OK
OK 0.71 0.20 OK
OK 0.67 0.18 OK
OK 0.59 0.16 OK
0.52 0.15
OK 0.55 0.18 OK
OK 0.75 0.22 OK
OK 0.75 0.25 OK
OK 0.74 0.23 OK
OK 0.70 0.20 OK
0.54 0.18
OK 0.33 0.13 OK
OK 0.68 0.22 OK
OK 0.68 0.23 OK
OK 0.68 0.22 OK
OK 0.65 0.20 OK
0.33 0.13
OK 0.36 0.15 OK
OK 0.66 0.25 OK
OK 0.67 0.27 OK
OK 0.66 0.25 OK
OK 0.62 0.23 OK
0.35 0.15
OK 0.39 0.18 OK
OK 0.73 0.30 OK
OK 0.75 0.32 OK
OK 0.73 0.30 OK
OK 0.69 0.27 OK
0.39 0.17
OK 0.31 0.14 OK
OK 0.59 0.25 OK
OK 0.61 0.28 OK
OK 0.60 0.26 OK
OK 0.56 0.23 OK
0.30 0.14
OK 0.32 0.16 OK
OK 0.64 0.29 OK
OK 0.66 0.31 OK
OK 0.64 0.29 OK
OK 0.59 0.26 OK
0.32 0.15
OK 0.51 0.18 OK
OK 0.71 0.32 OK
OK 0.75 0.35 OK
OK 0.72 0.32 OK
OK 0.68 0.29 OK
0.50 0.17
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.440(秒)	1.440(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.667 (Rt = 0.667)	Ci = 0.667 (Rt = 0.667)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	8373.76	8373.76	1.777	14882.91	2.666
12F	6702.03	15075.79	1.457	21960.66	2.185
11F	6702.03	21777.81	1.285	27974.32	1.927
10F	6802.39	28580.21	1.165	33299.91	1.748
9F	6822.85	35403.06	1.073	37987.62	1.610
8F	6822.85	42225.91	0.997	42092.21	1.495
7F	6968.97	49194.88	0.930	45727.95	1.394
6F	7008.86	56203.74	0.869	48847.61	1.304
5F	7008.86	63212.60	0.814	51450.46	1.221
4F	7052.20	70264.80	0.762	53563.74	1.143
3F	7103.99	77368.78	0.713	55192.01	1.070
2F	7126.74	84495.52	0.667	56330.35	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	8373.76	8373.76	1.777	14882.91	2.666
12F	6702.03	15075.79	1.457	21960.66	2.185
11F	6702.03	21777.81	1.285	27974.32	1.927
10F	6802.39	28580.21	1.165	33299.91	1.748
9F	6822.85	35403.06	1.073	37987.62	1.610
8F	6822.85	42225.91	0.997	42092.21	1.495
7F	6968.97	49194.88	0.930	45727.95	1.394
6F	7008.86	56203.74	0.869	48847.61	1.304
5F	7008.86	63212.60	0.814	51450.46	1.221
4F	7052.20	70264.80	0.762	53563.74	1.143
3F	7103.99	77368.78	0.713	55192.01	1.070
2F	7126.74	84495.52	0.667	56330.35	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	8373.76	8373.76	1.777	14882.91	2.666
12F	6702.03	15075.79	1.457	21960.66	2.185
11F	6702.03	21777.81	1.285	27974.32	1.927
10F	6802.39	28580.21	1.165	33299.91	1.748
9F	6822.85	35403.06	1.073	37987.62	1.610
8F	6822.85	42225.91	0.997	42092.21	1.495
7F	6968.97	49194.88	0.930	45727.95	1.394
6F	7008.86	56203.74	0.869	48847.61	1.304
5F	7008.86	63212.60	0.814	51450.46	1.221
4F	7052.20	70264.80	0.762	53563.74	1.143
3F	7103.99	77368.78	0.713	55192.01	1.070
2F	7126.74	84495.52	0.667	56330.35	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	8373.76	8373.76	1.777	14882.91	2.666
12F	6702.03	15075.79	1.457	21960.66	2.185
11F	6702.03	21777.81	1.285	27974.32	1.927
10F	6802.39	28580.21	1.165	33299.91	1.748
9F	6822.85	35403.06	1.073	37987.62	1.610
8F	6822.85	42225.91	0.997	42092.21	1.495
7F	6968.97	49194.88	0.930	45727.95	1.394
6F	7008.86	56203.74	0.869	48847.61	1.304
5F	7008.86	63212.60	0.814	51450.46	1.221
4F	7052.20	70264.80	0.762	53563.74	1.143
3F	7103.99	77368.78	0.713	55192.01	1.070
2F	7126.74	84495.52	0.667	56330.35	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		14882.91
	14882.91	
12F		7077.76
	21960.66	
11F		6013.66
	27974.32	
10F		5325.59
	33299.91	
9F		4687.71
	37987.62	
8F		4104.59
	42092.21	
7F		3635.74
	45727.95	
6F		3119.66
	48847.61	
5F		2602.85
	51450.46	
4F		2113.29
	53563.74	
3F		1628.26
	55192.01	
2F		1138.34
	56330.35	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F		14882.91
	14882.91	
12F		7077.76
	21960.66	
11F		6013.66
	27974.32	
10F		5325.59
	33299.91	
9F		4687.71
	37987.62	
8F		4104.59
	42092.21	
7F		3635.74
	45727.95	
6F		3119.66
	48847.61	
5F		2602.85
	51450.46	
4F		2113.29
	53563.74	
3F		1628.26
	55192.01	
2F		1138.34
	56330.35	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		14882.91
	14882.91	
12F		7077.76
	21960.66	
11F		6013.66
	27974.32	
10F		5325.59
	33299.91	
9F		4687.71
	37987.62	
8F		4104.59
	42092.21	
7F		3635.74
	45727.95	
6F		3119.66
	48847.61	
5F		2602.85
	51450.46	
4F		2113.29
	53563.74	
3F		1628.26
	55192.01	
2F		1138.34
	56330.35	
1F		0.00


Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F		14882.91
	14882.91	
12F		7077.76
	21960.66	
11F		6013.66
	27974.32	
10F		5325.59
	33299.91	
9F		4687.71
	37987.62	
8F		4104.59
	42092.21	
7F		3635.74
	45727.95	
6F		3119.66
	48847.61	
5F		2602.85
	51450.46	
4F		2113.29
	53563.74	
3F		1628.26
	55192.01	
2F		1138.34
	56330.35	
1F		0.00


U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

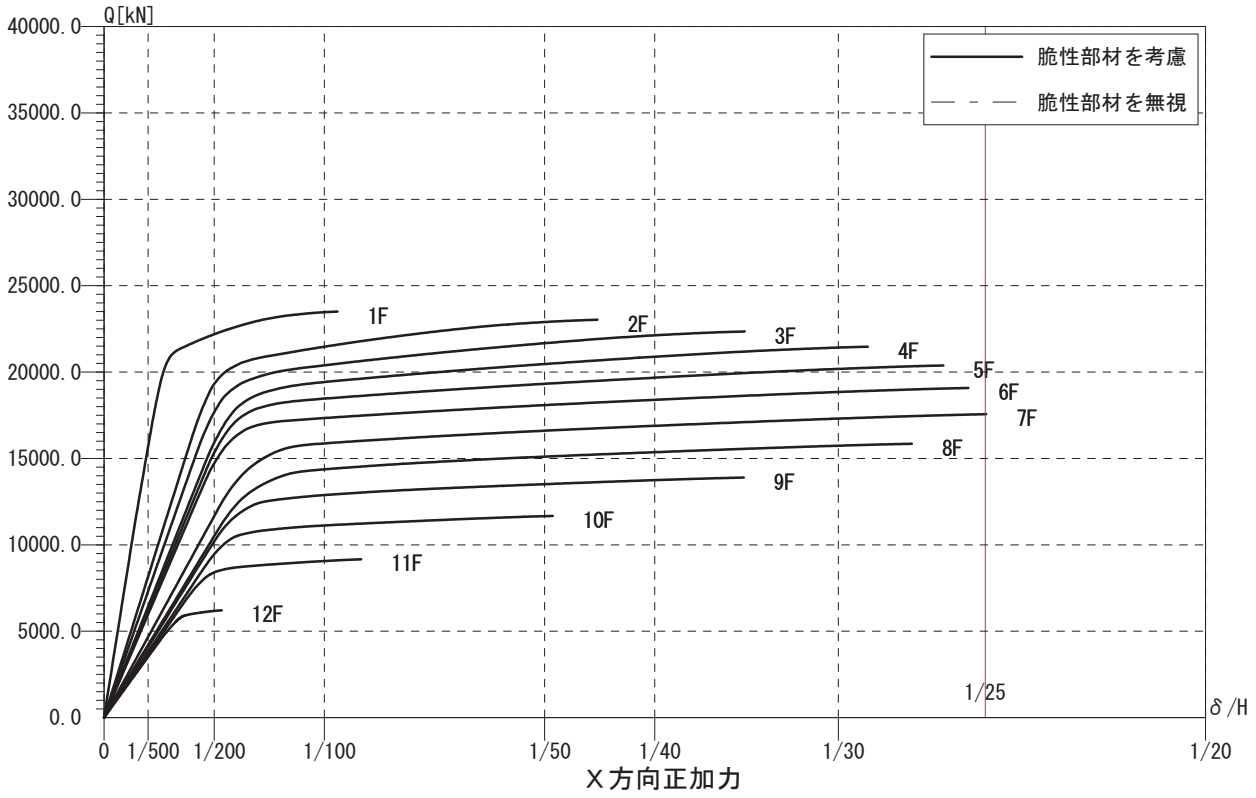


X方向正加力

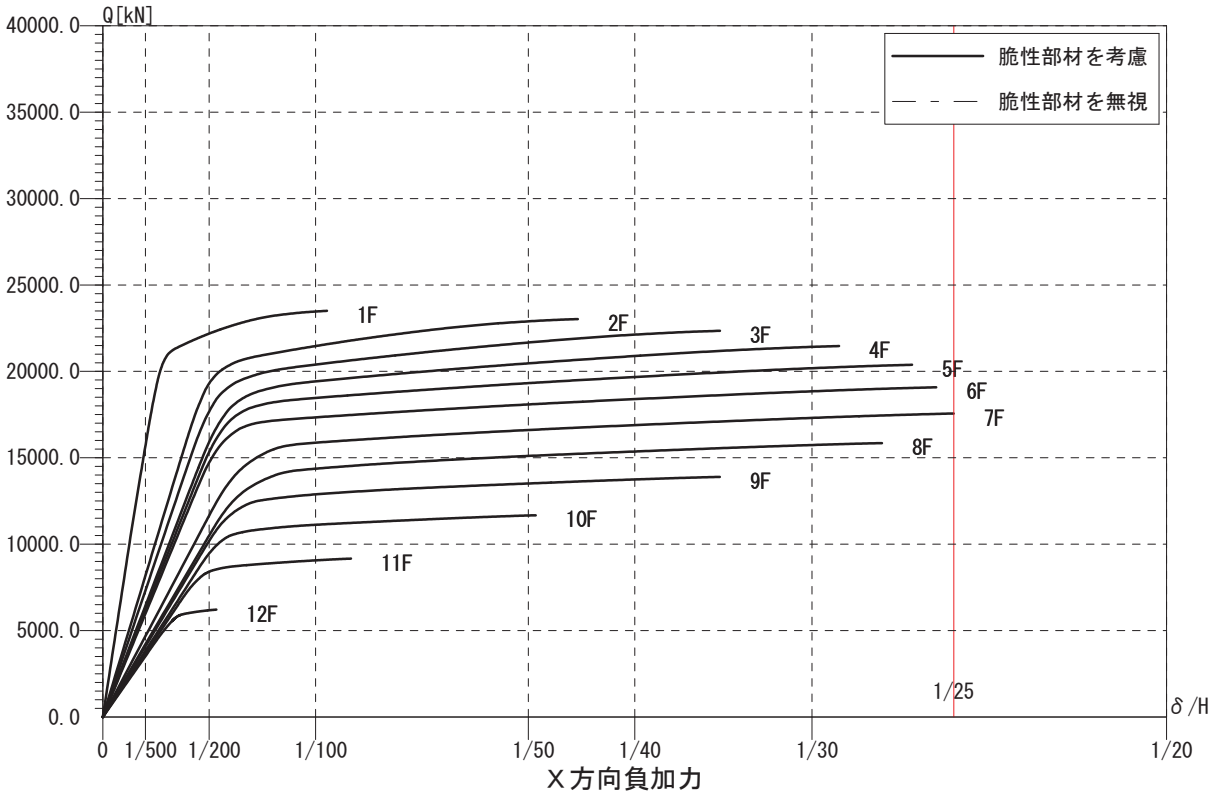

X方向負加力

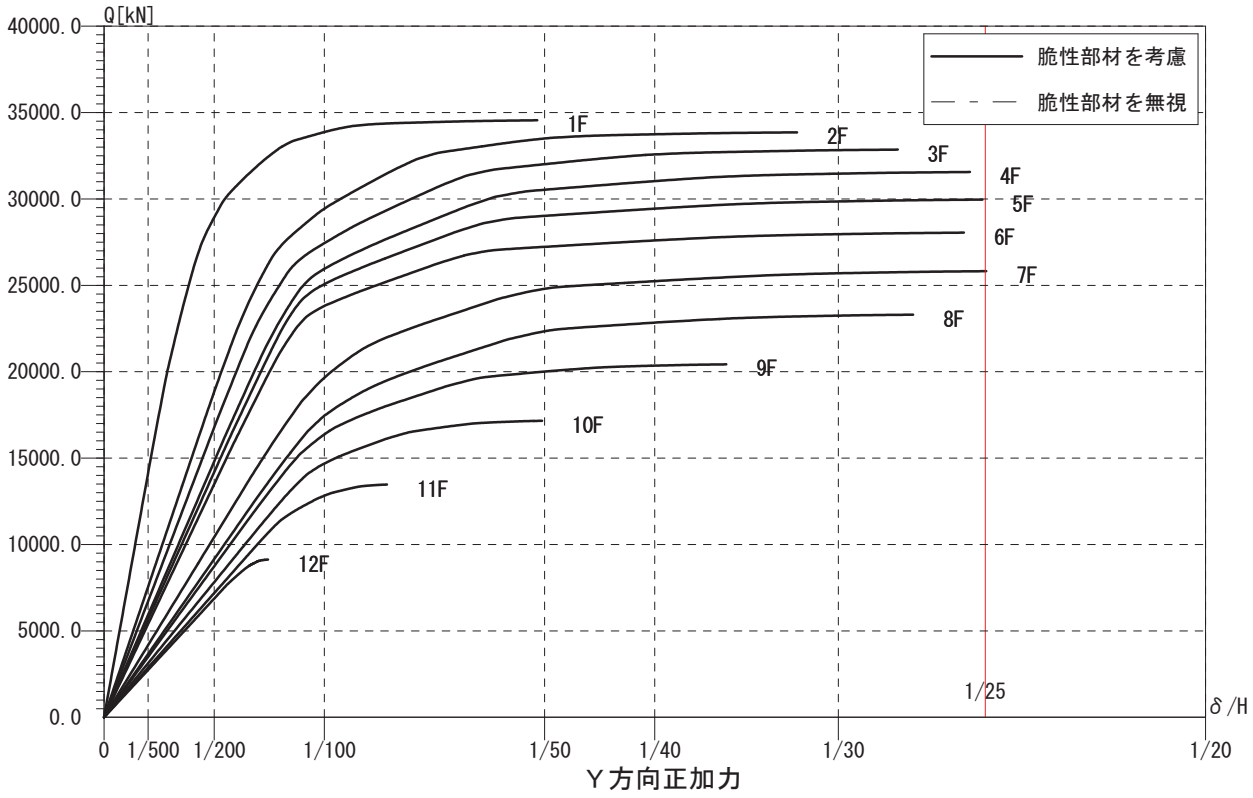


Y方向正加力

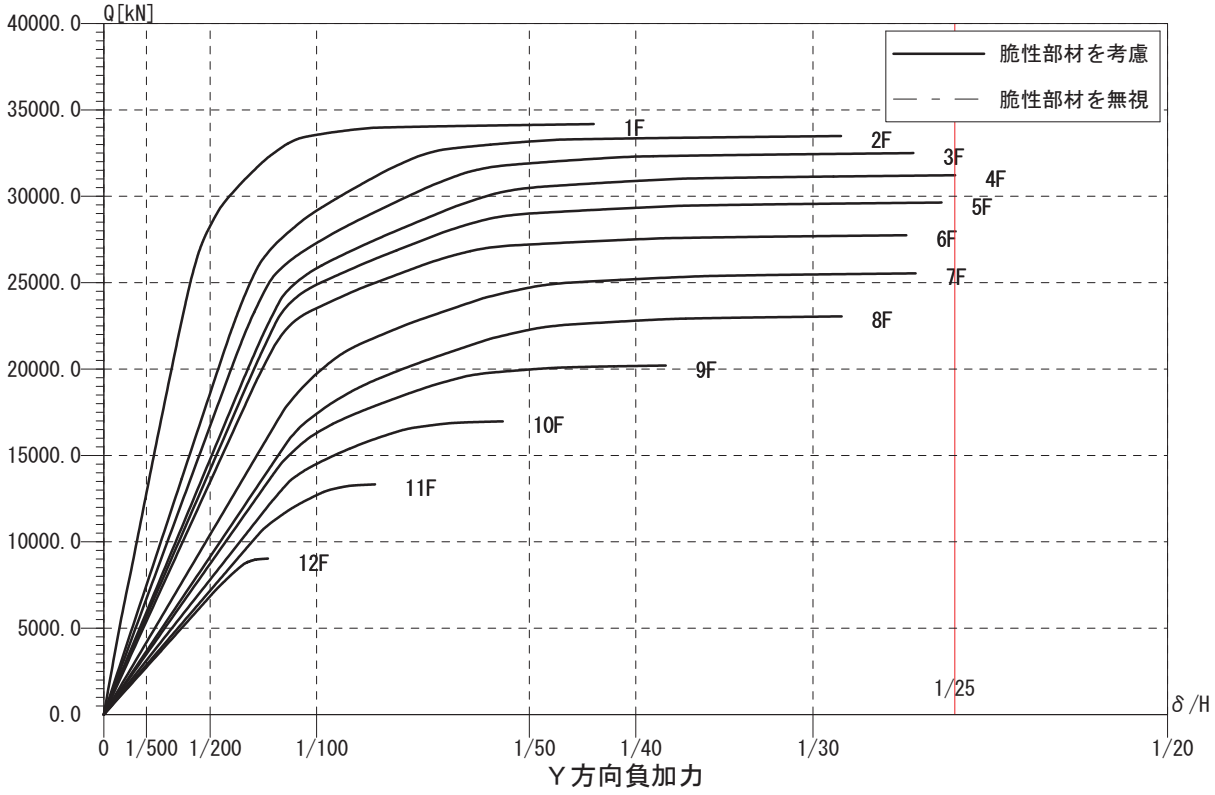

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

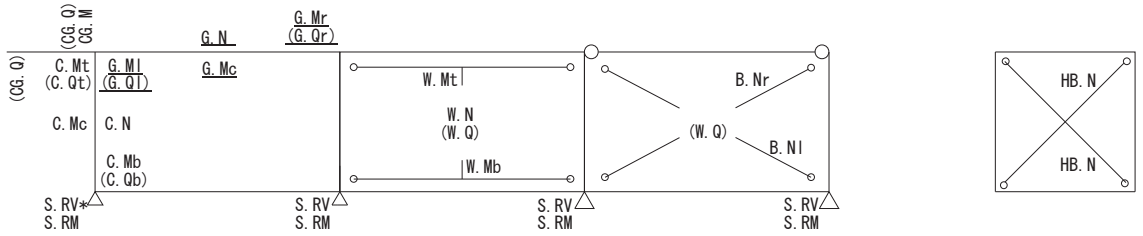


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

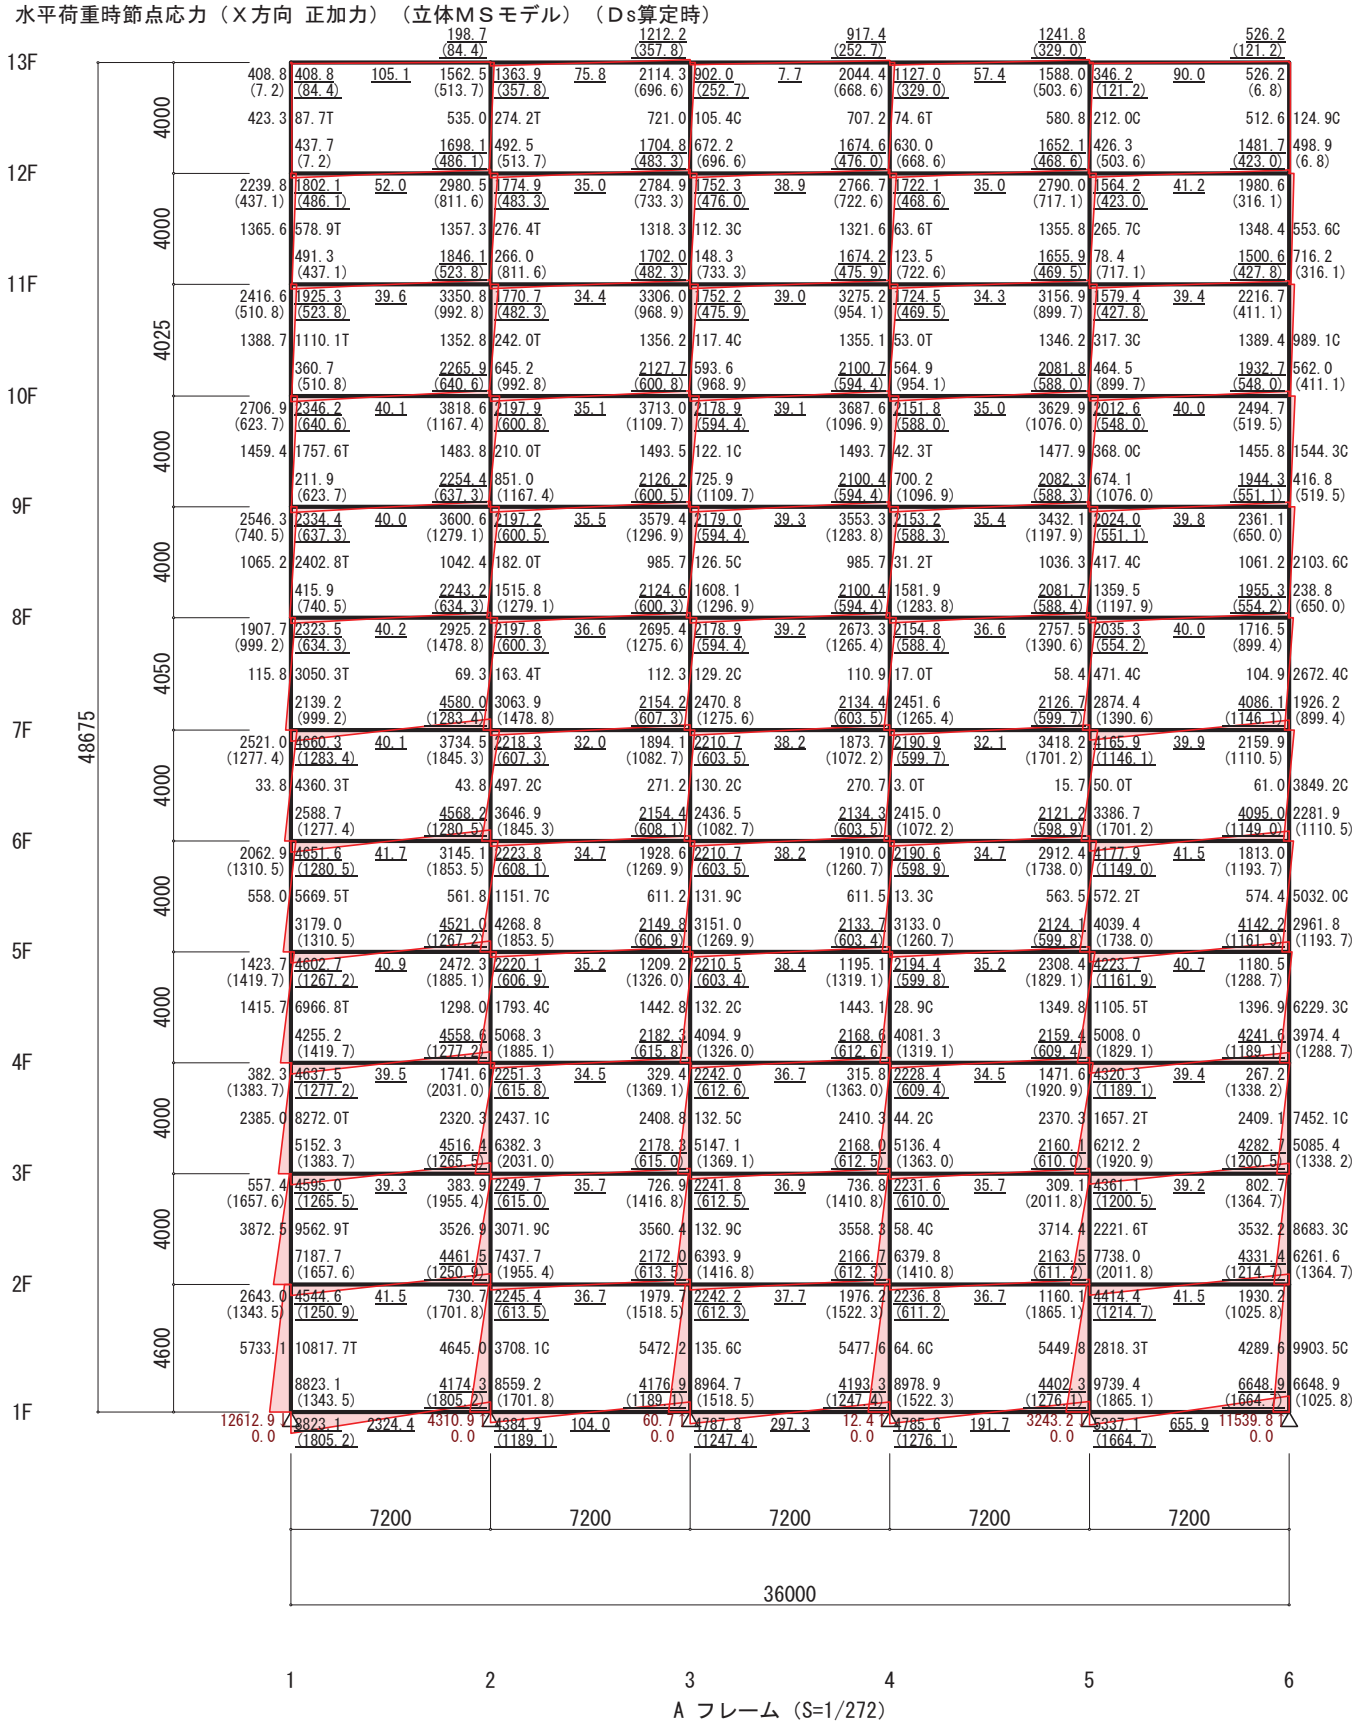


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

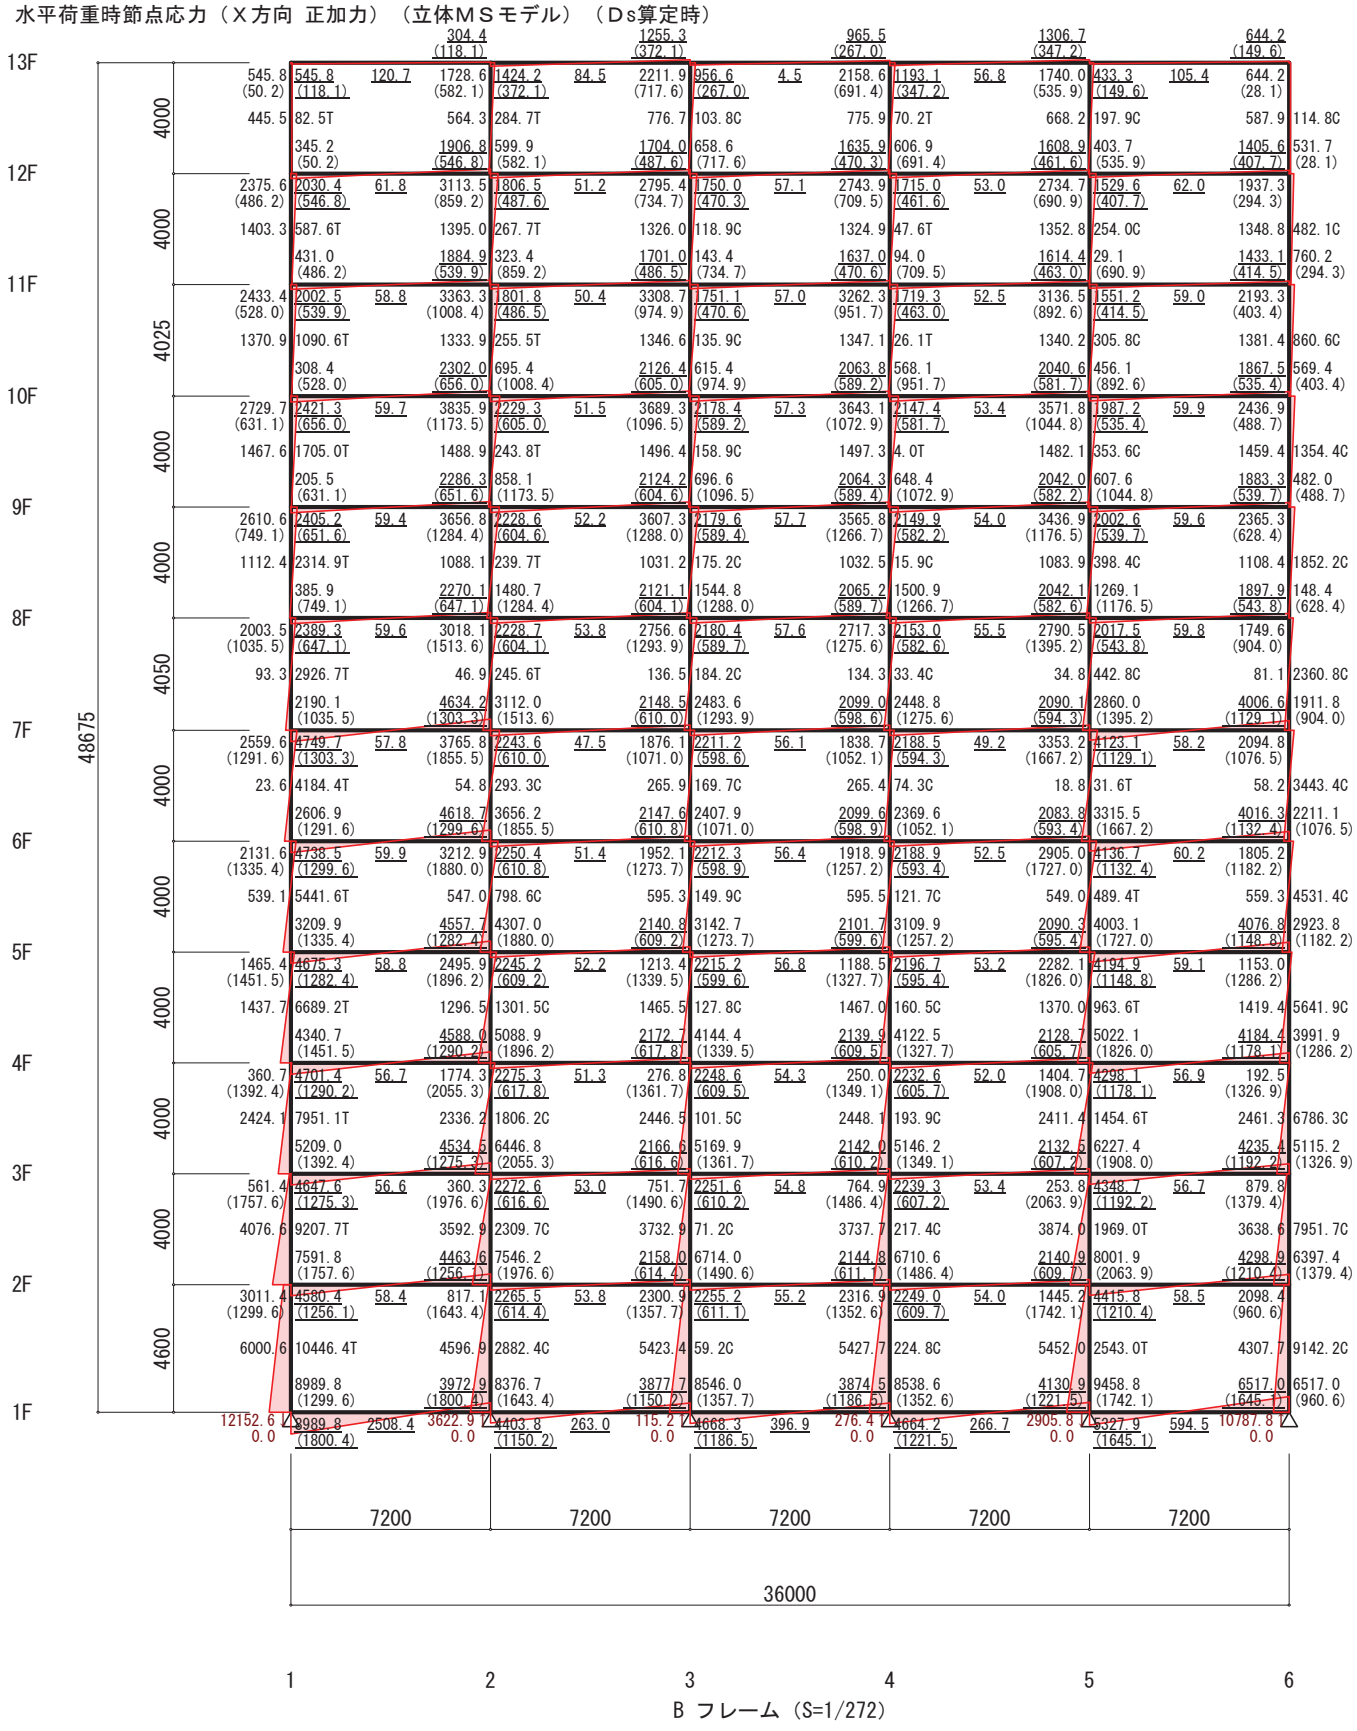


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

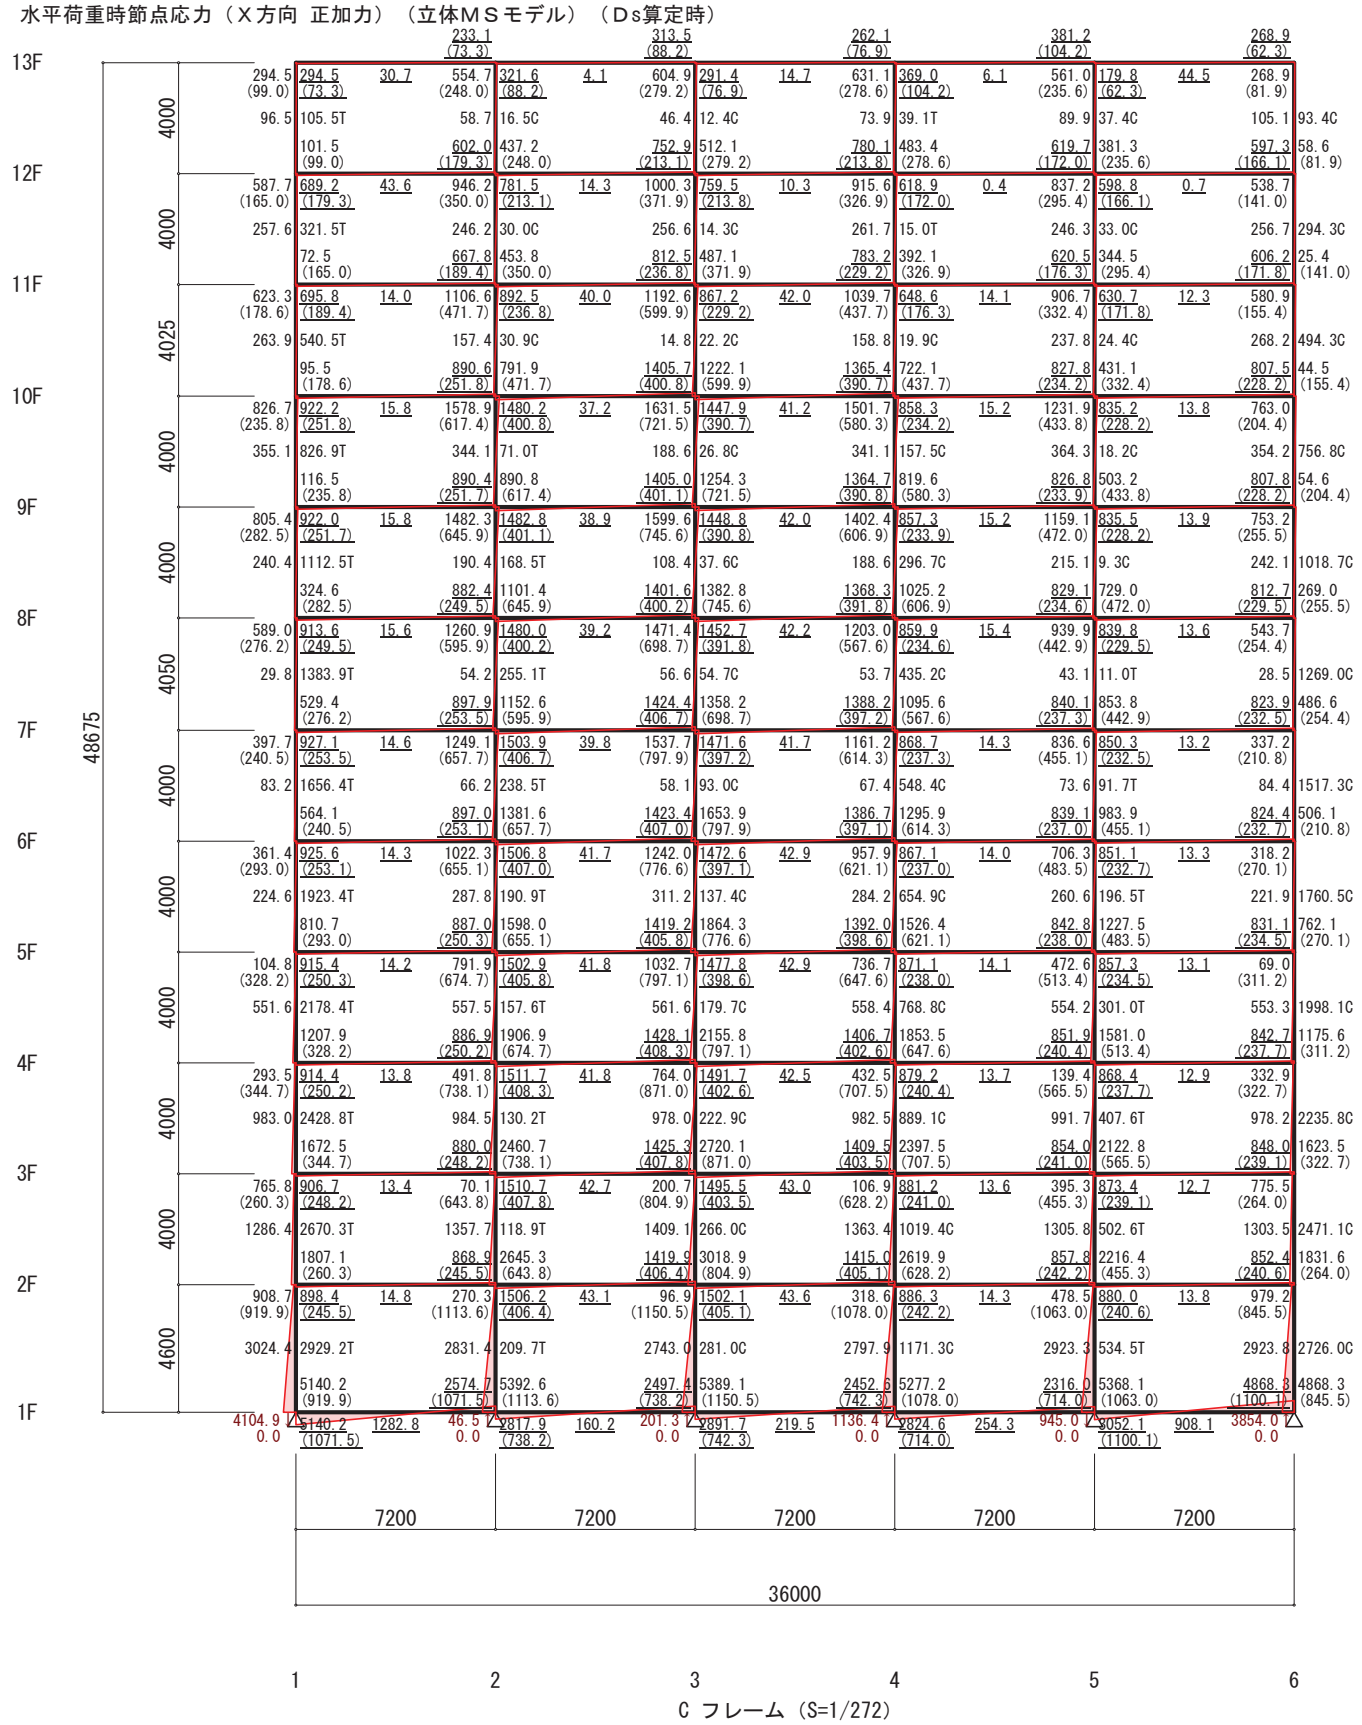


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

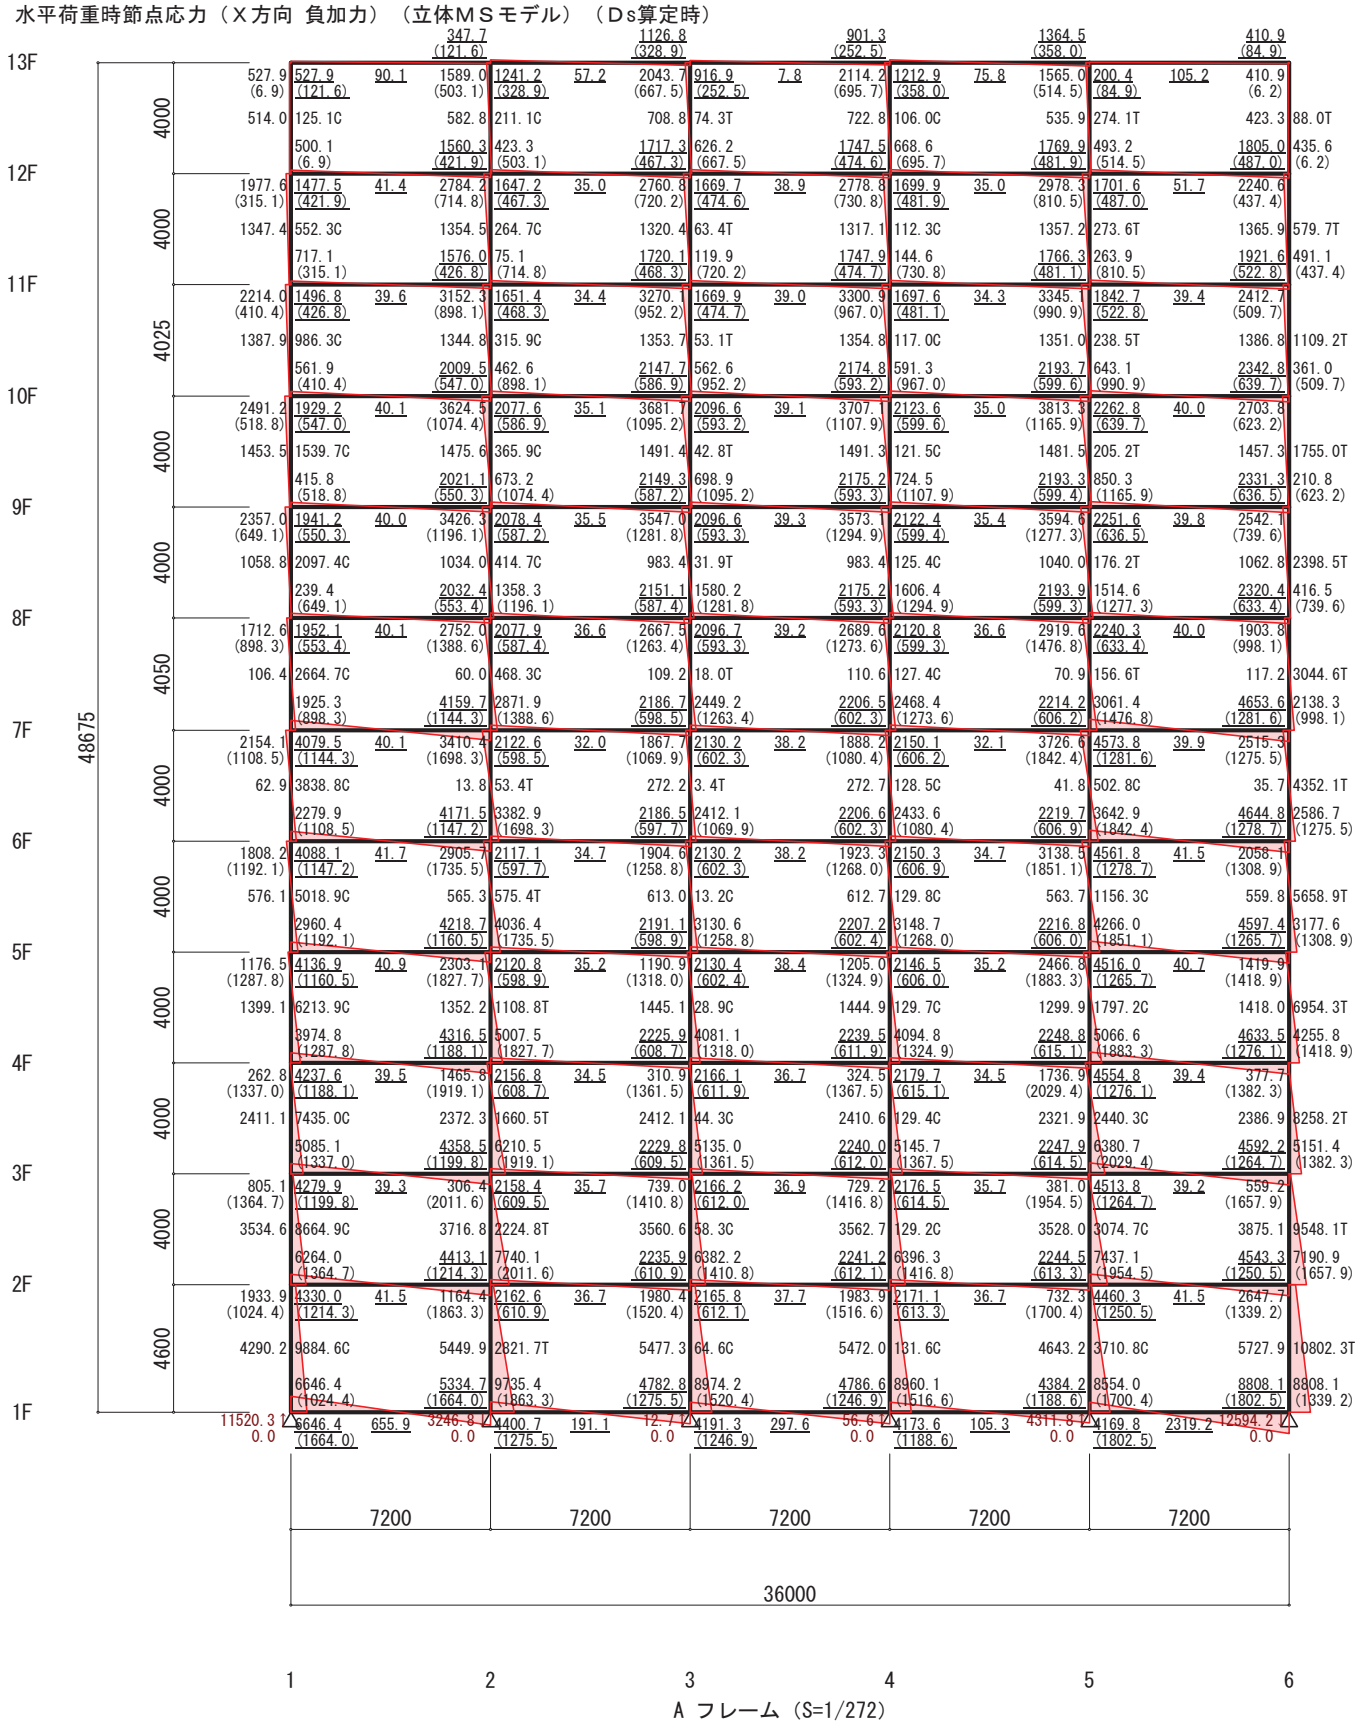


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

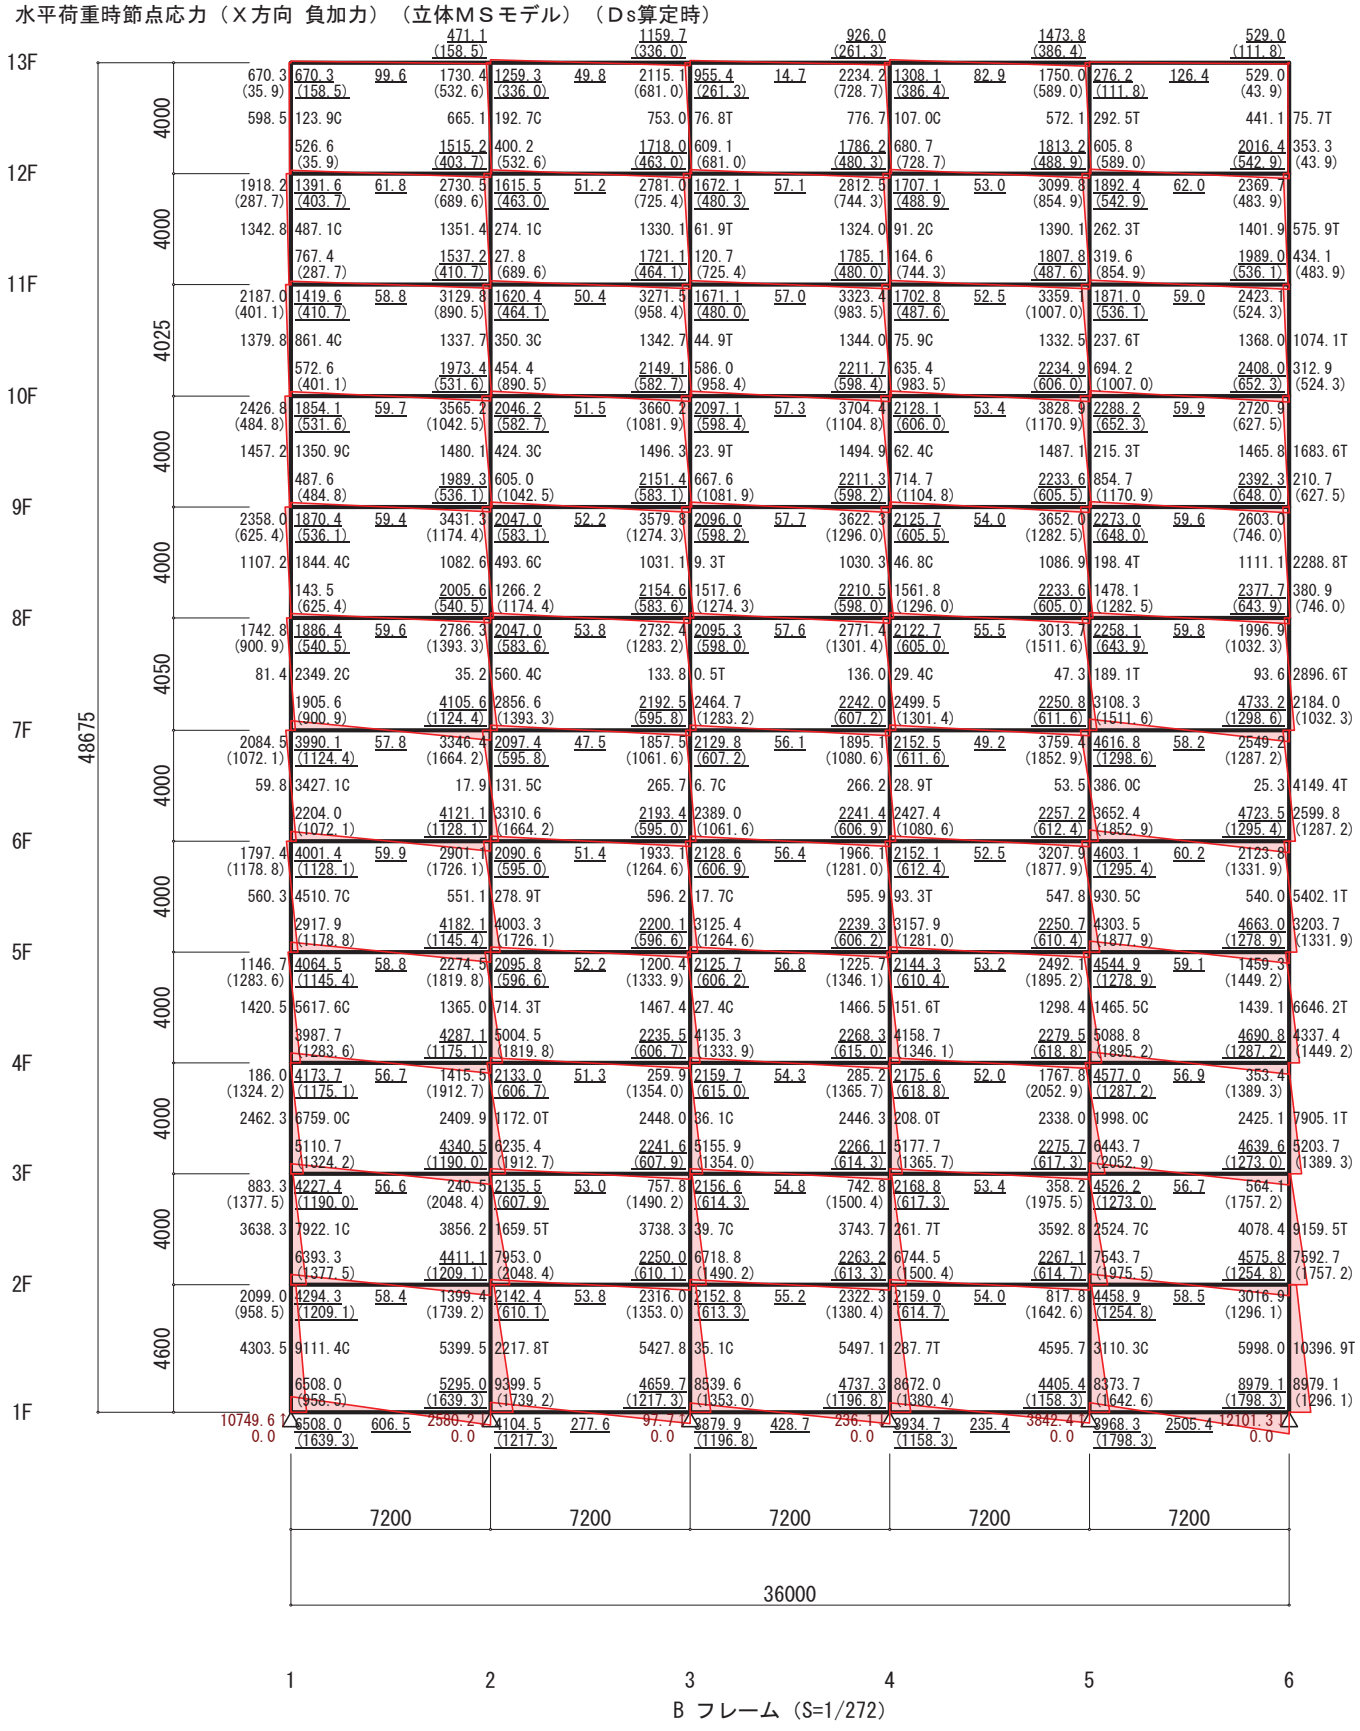

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

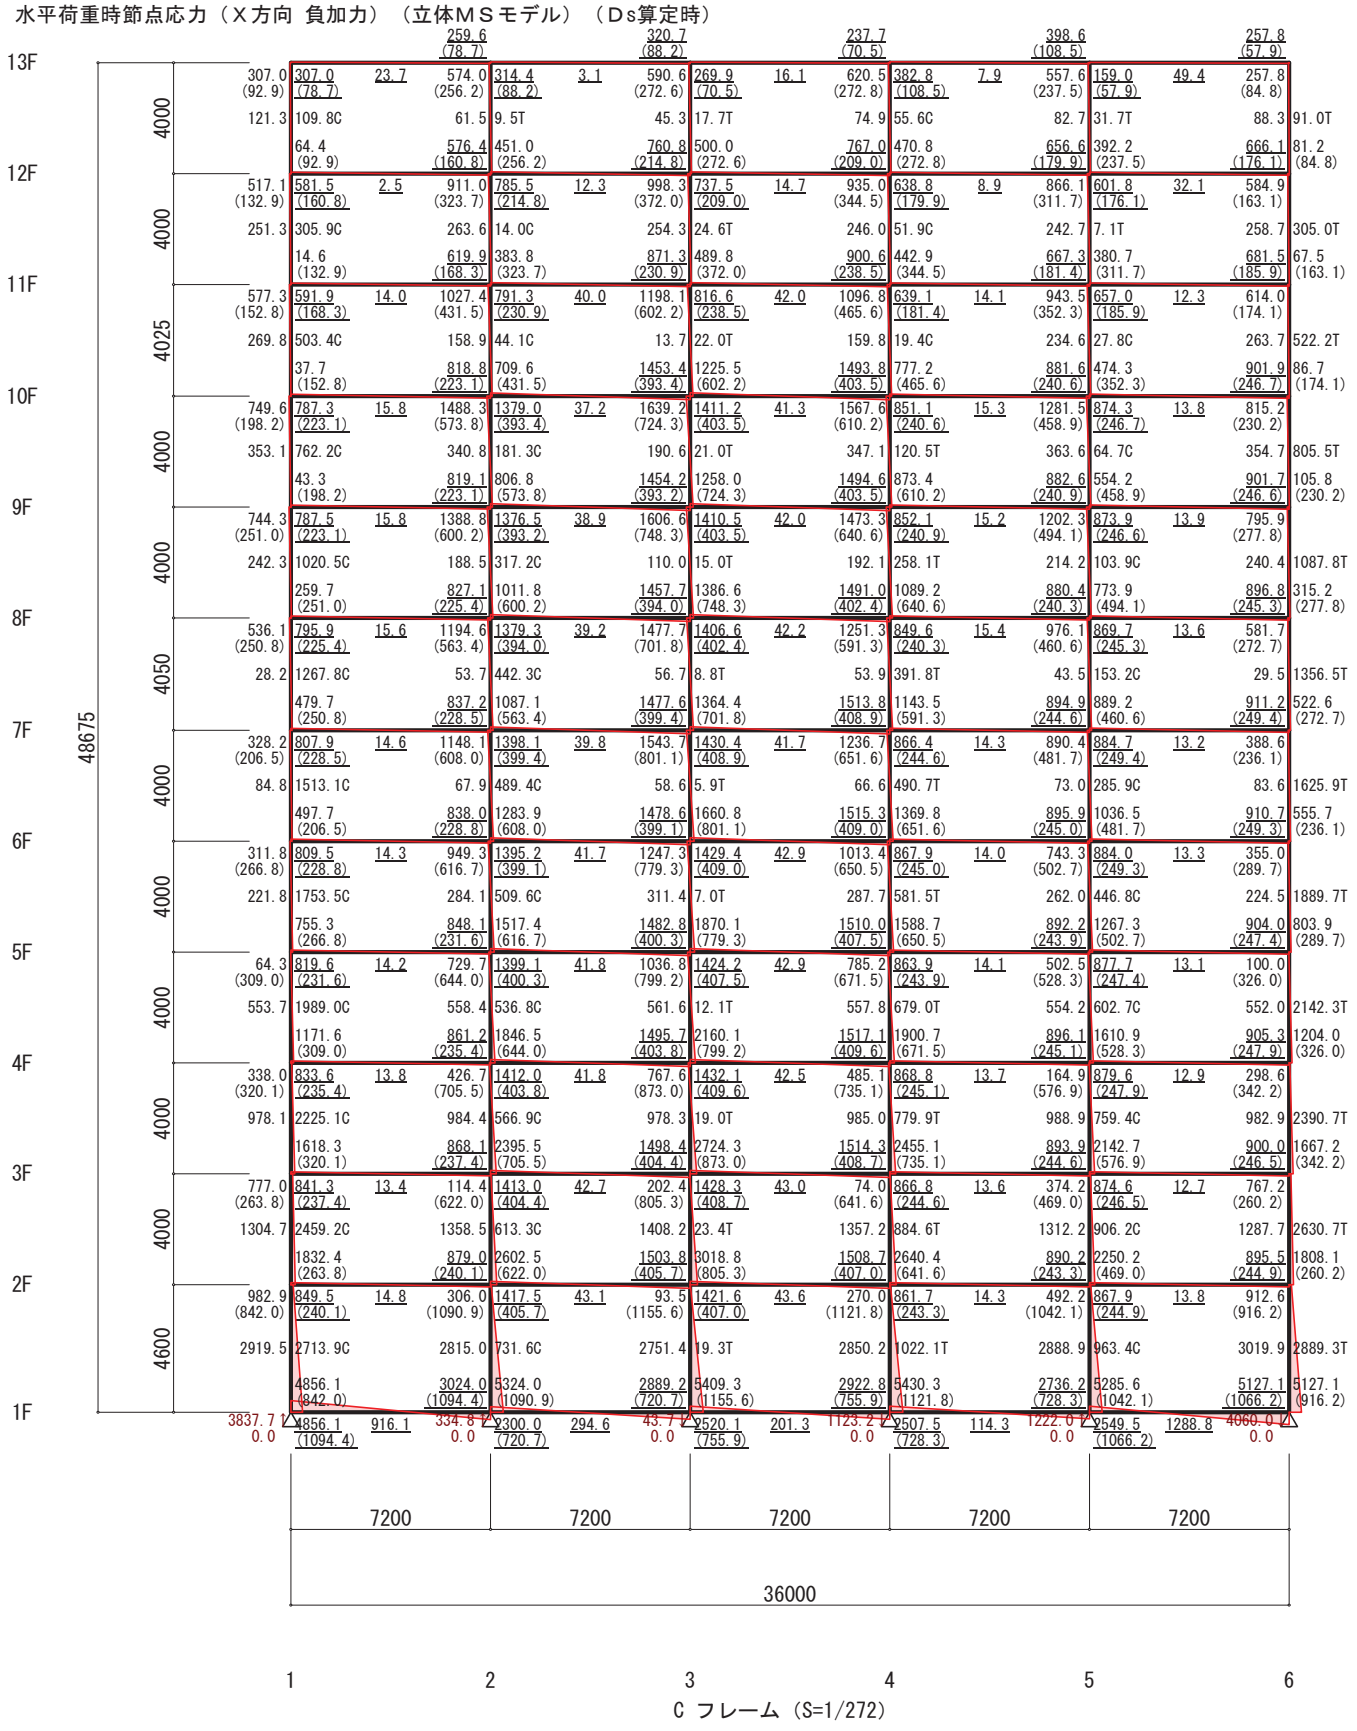


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

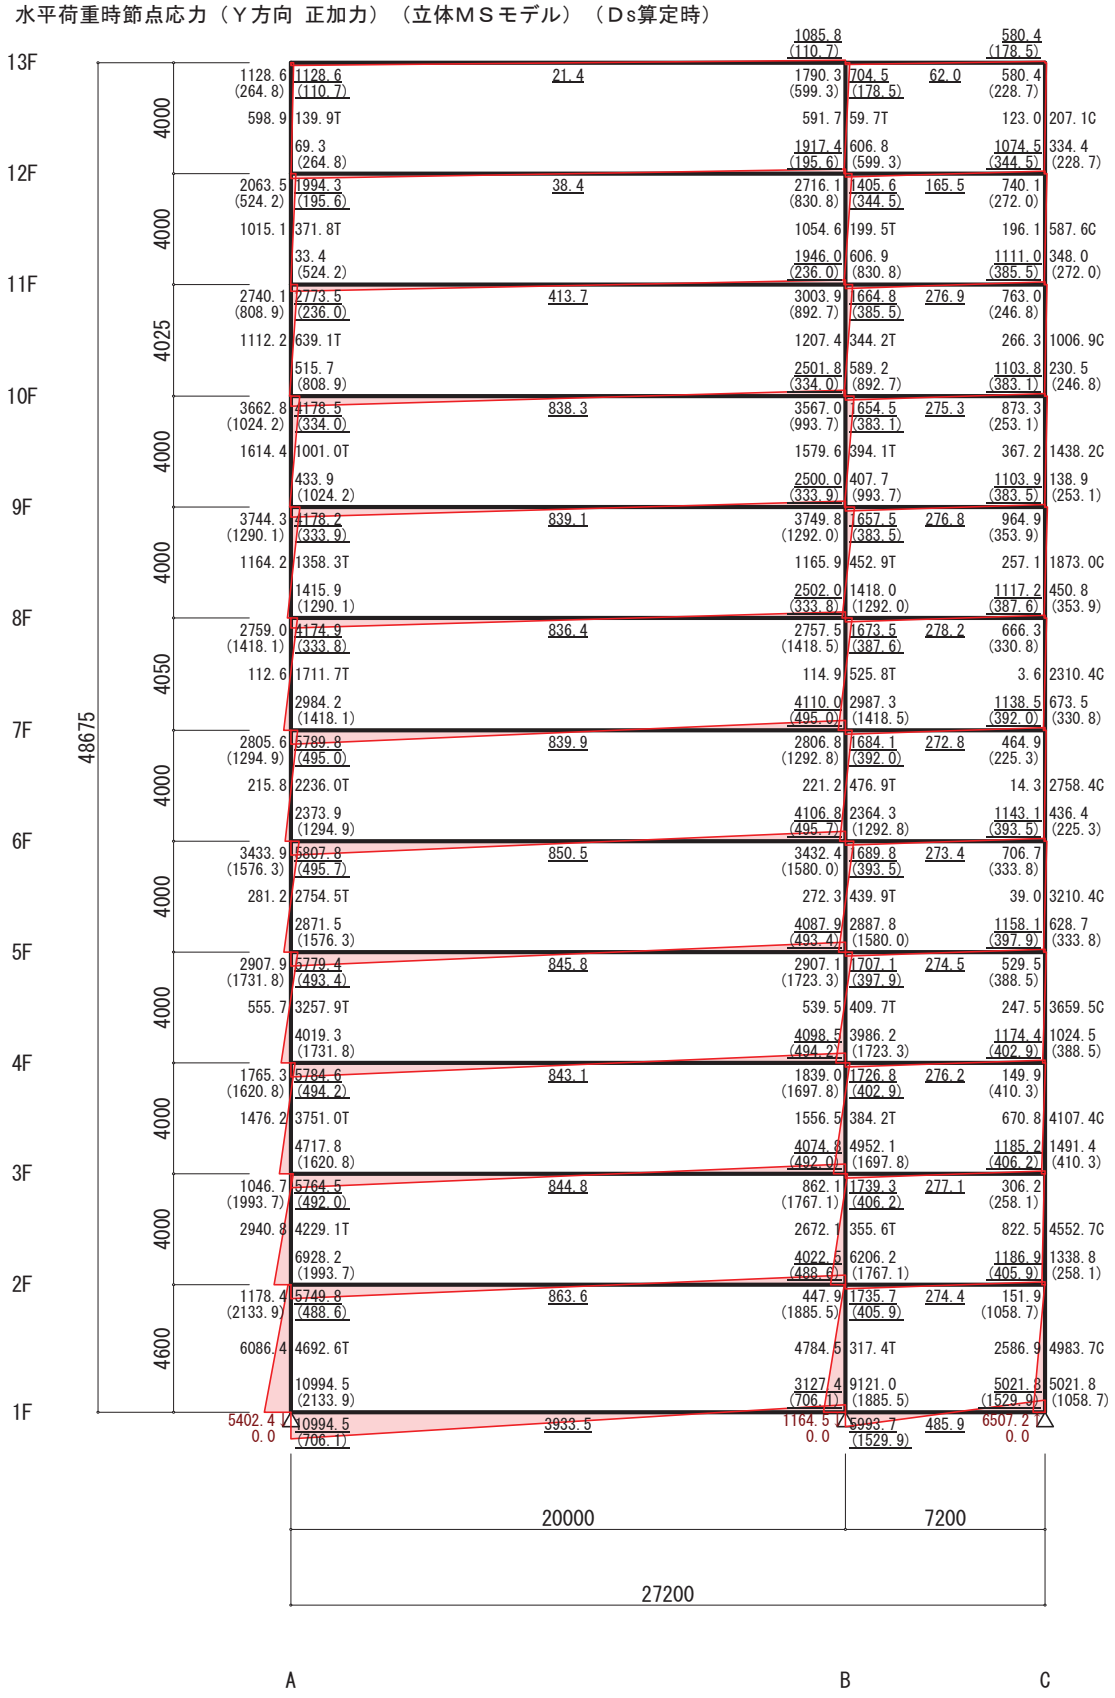


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

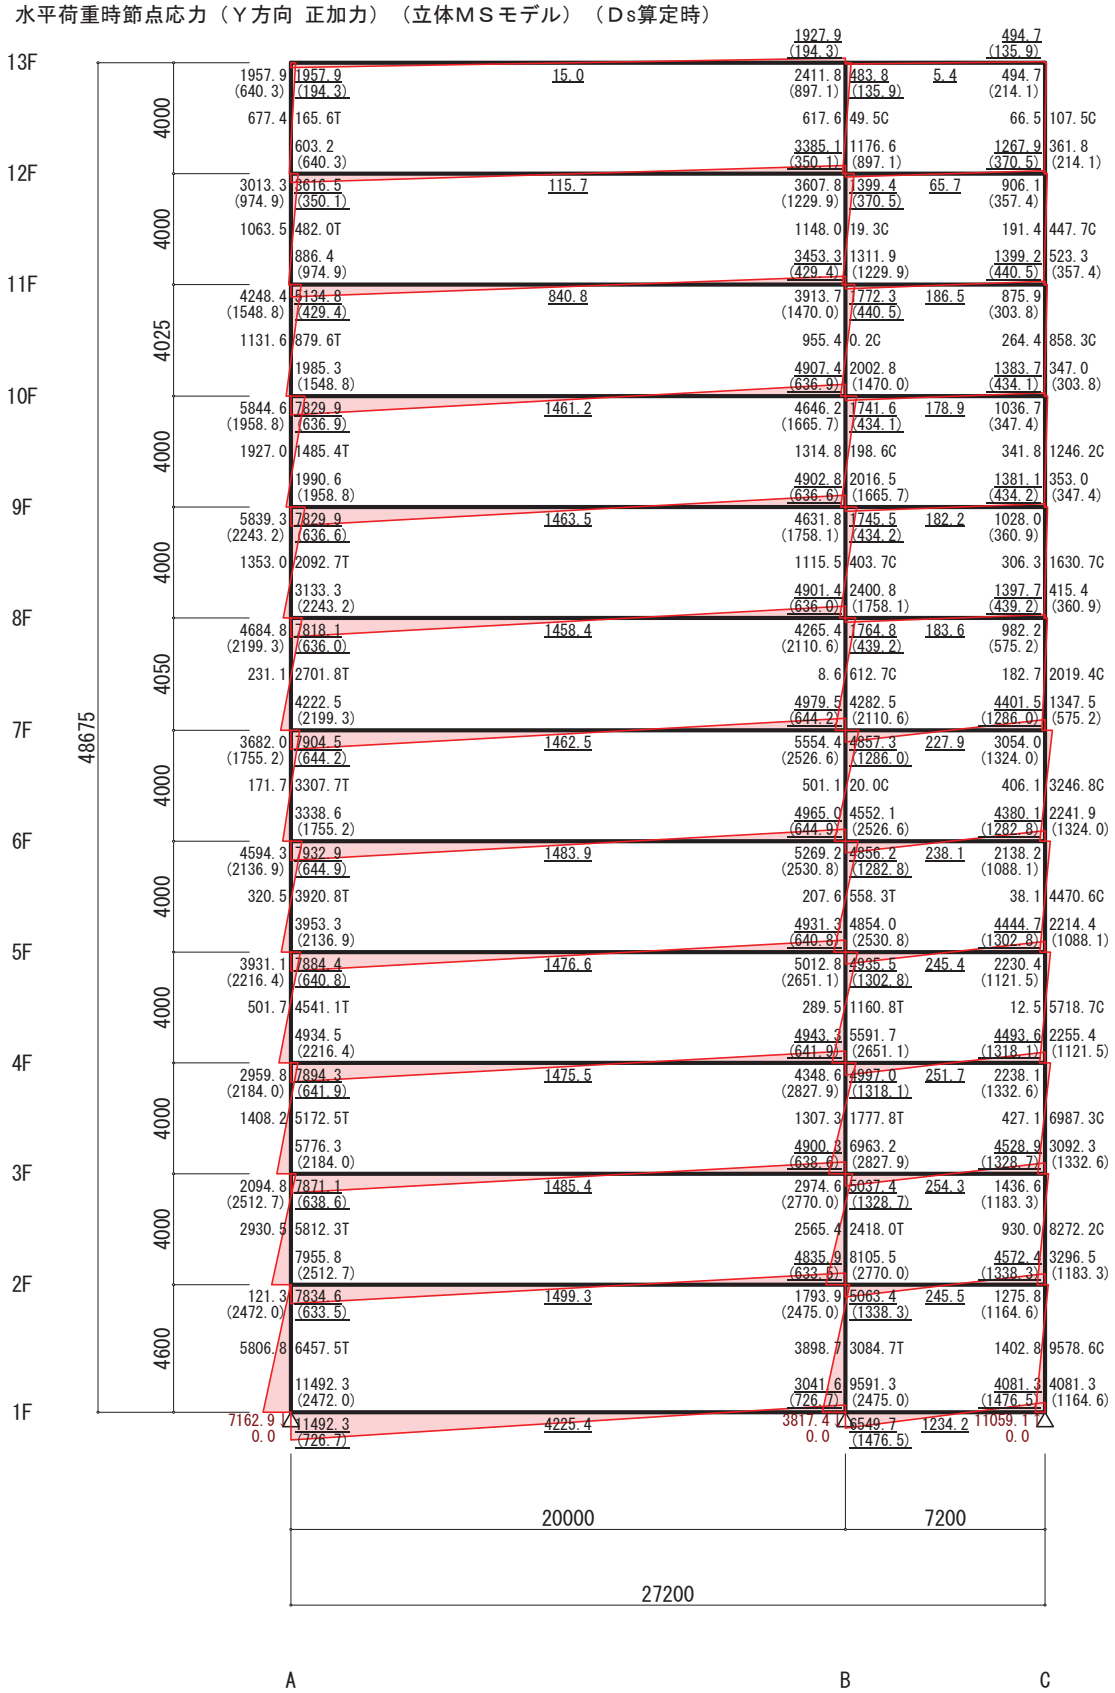


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

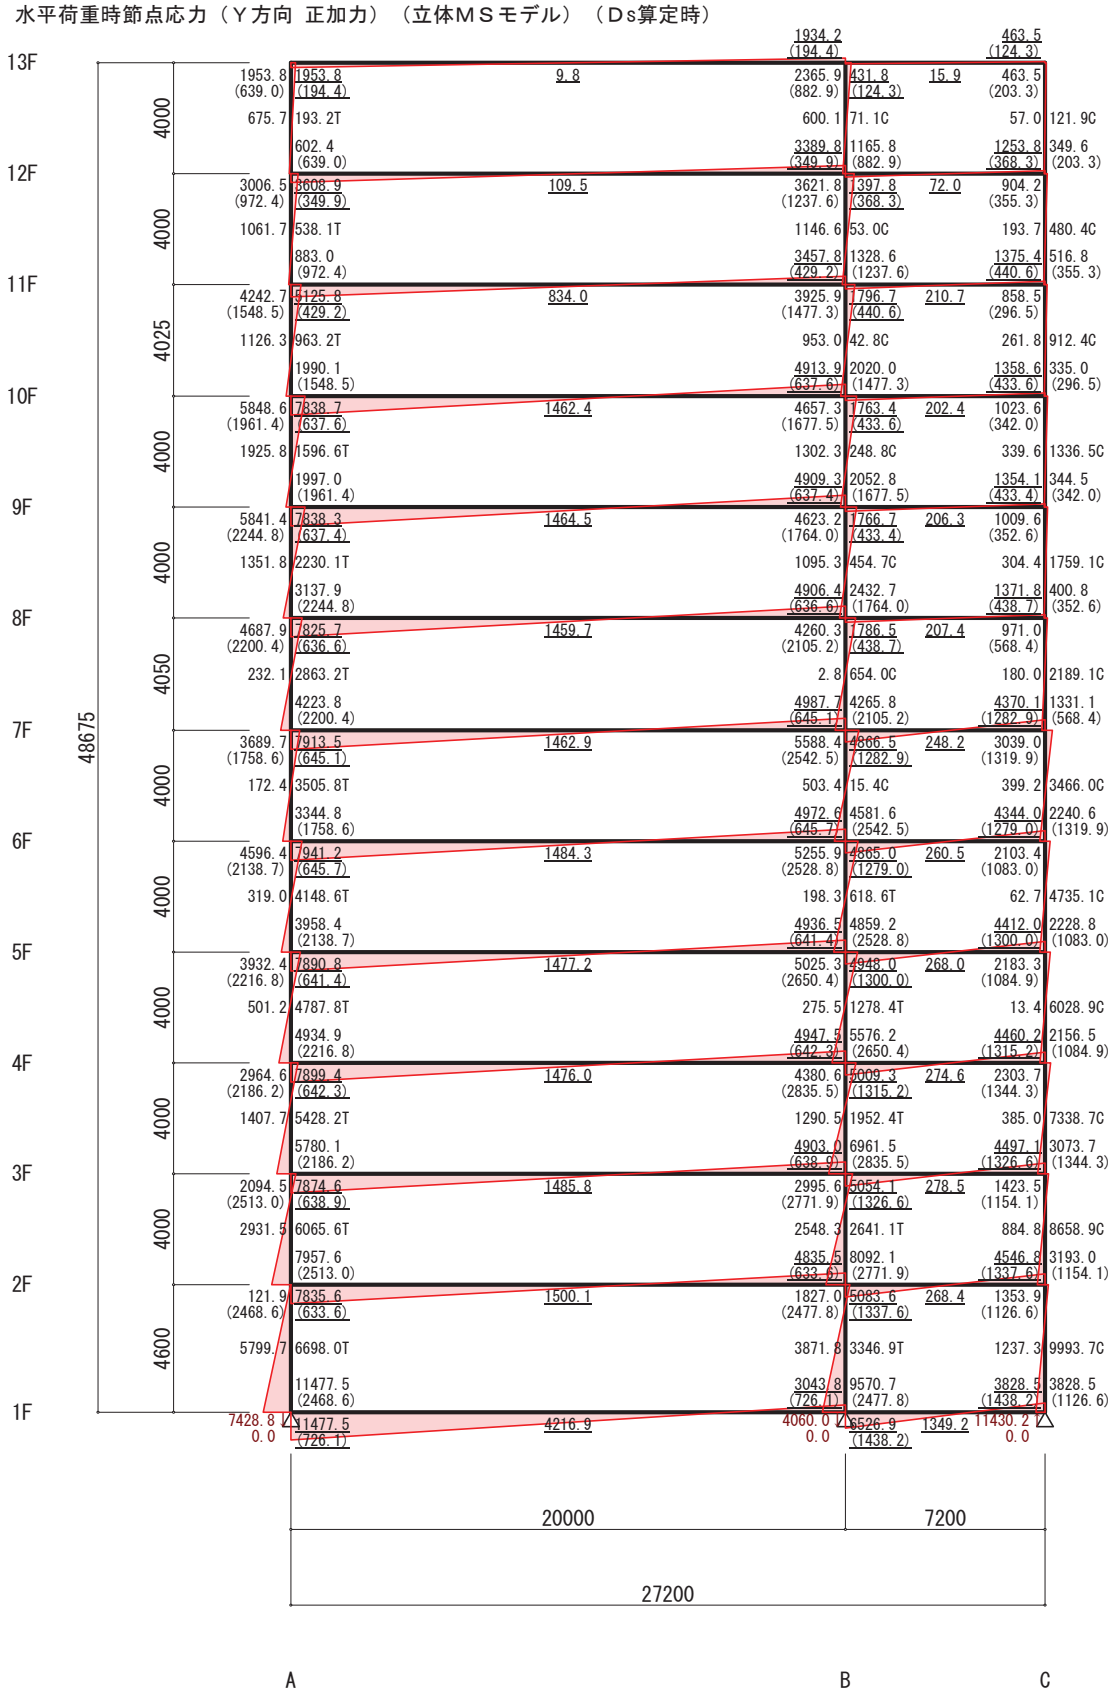


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

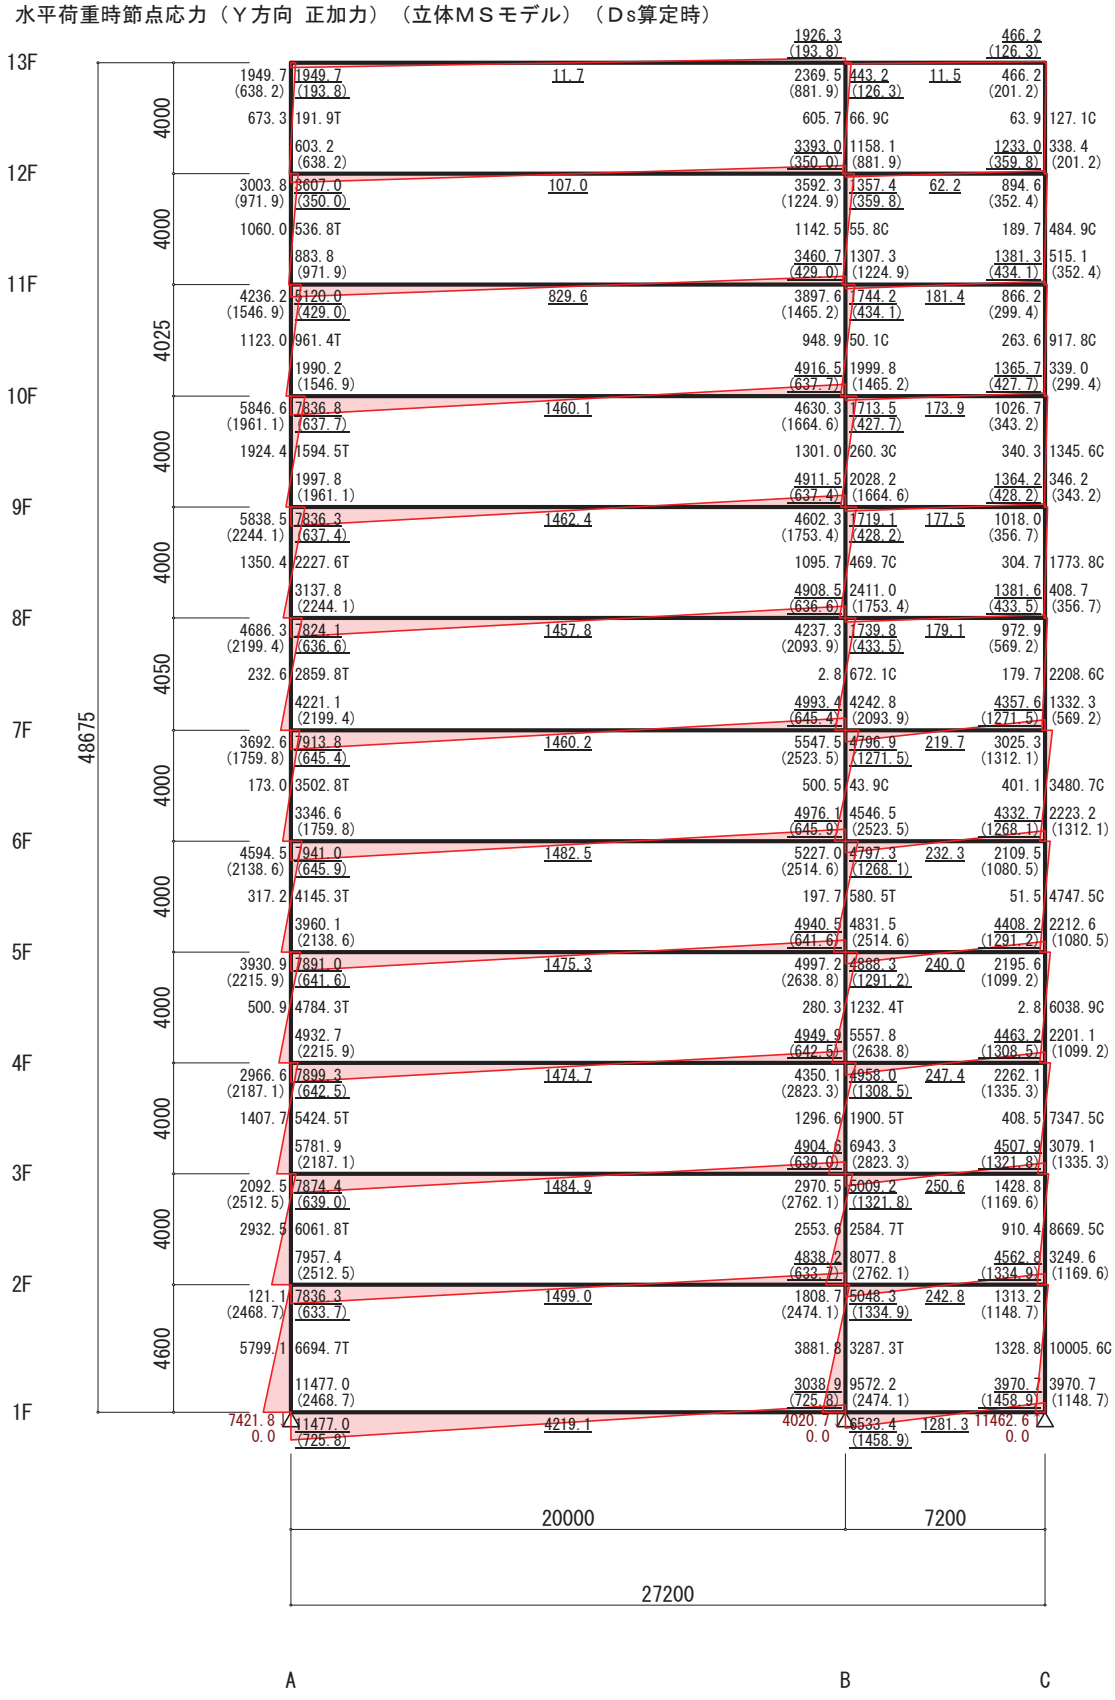


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

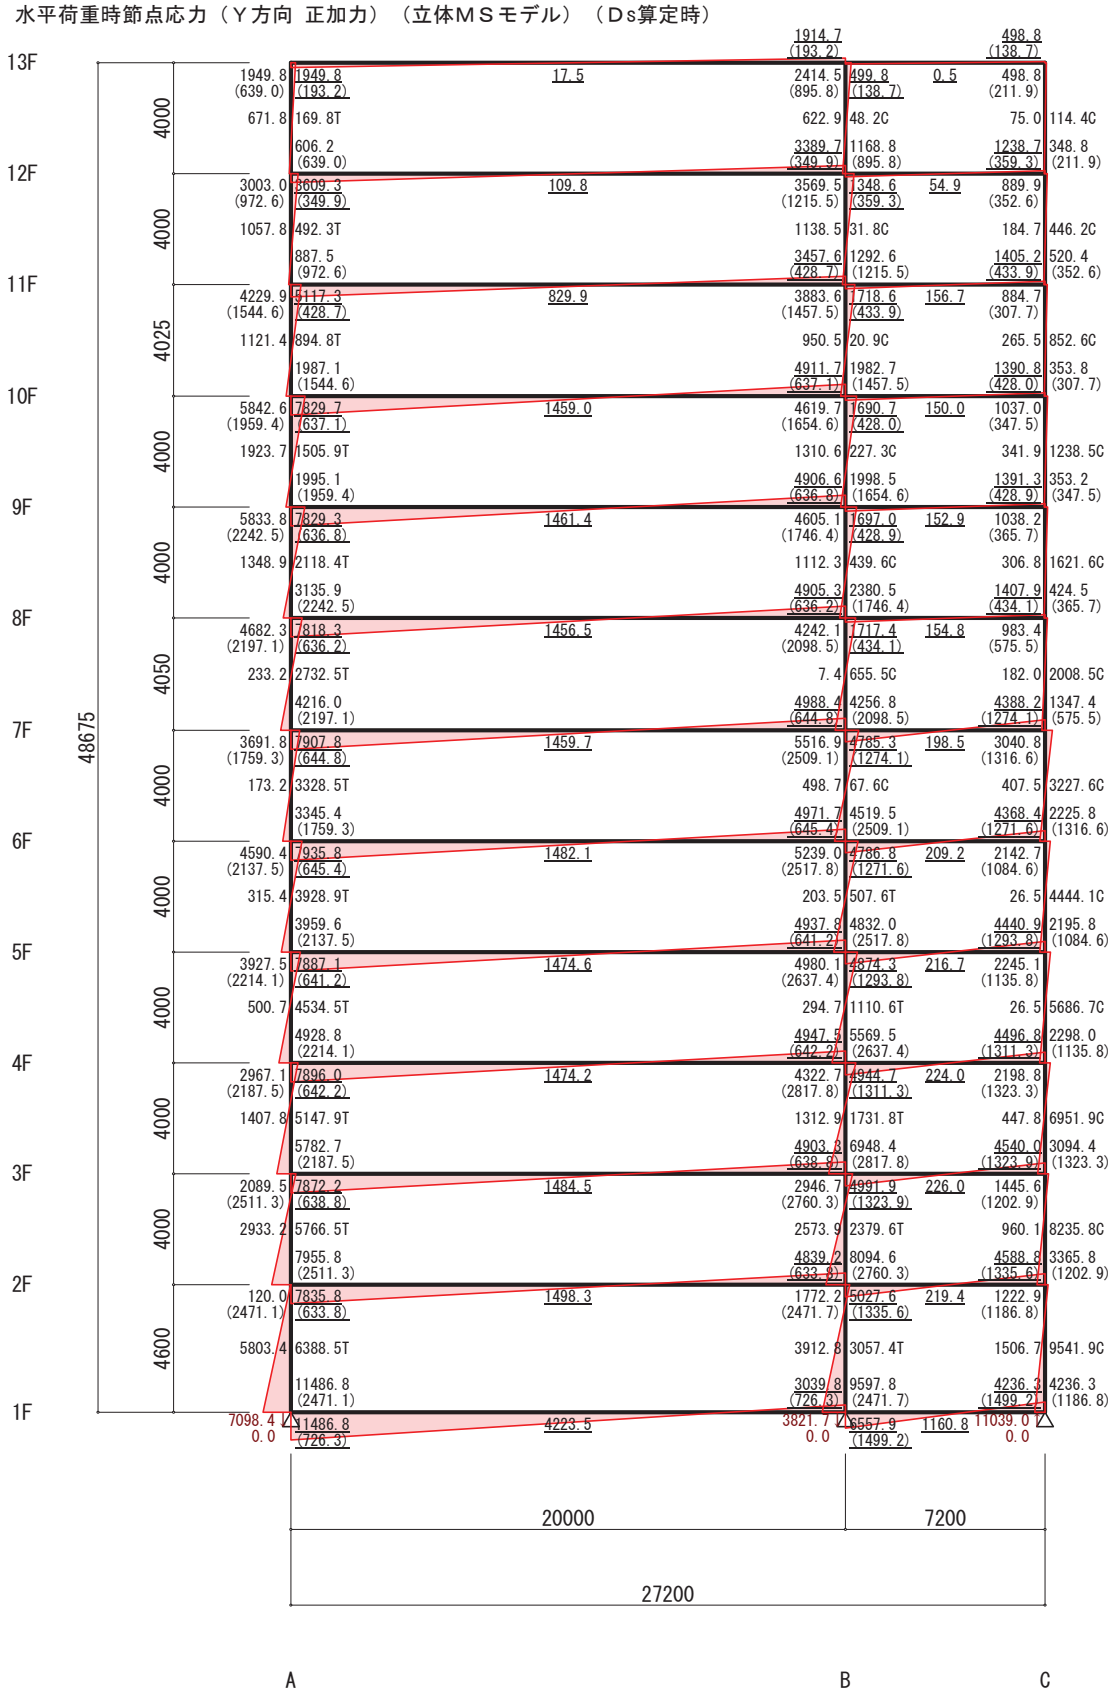


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

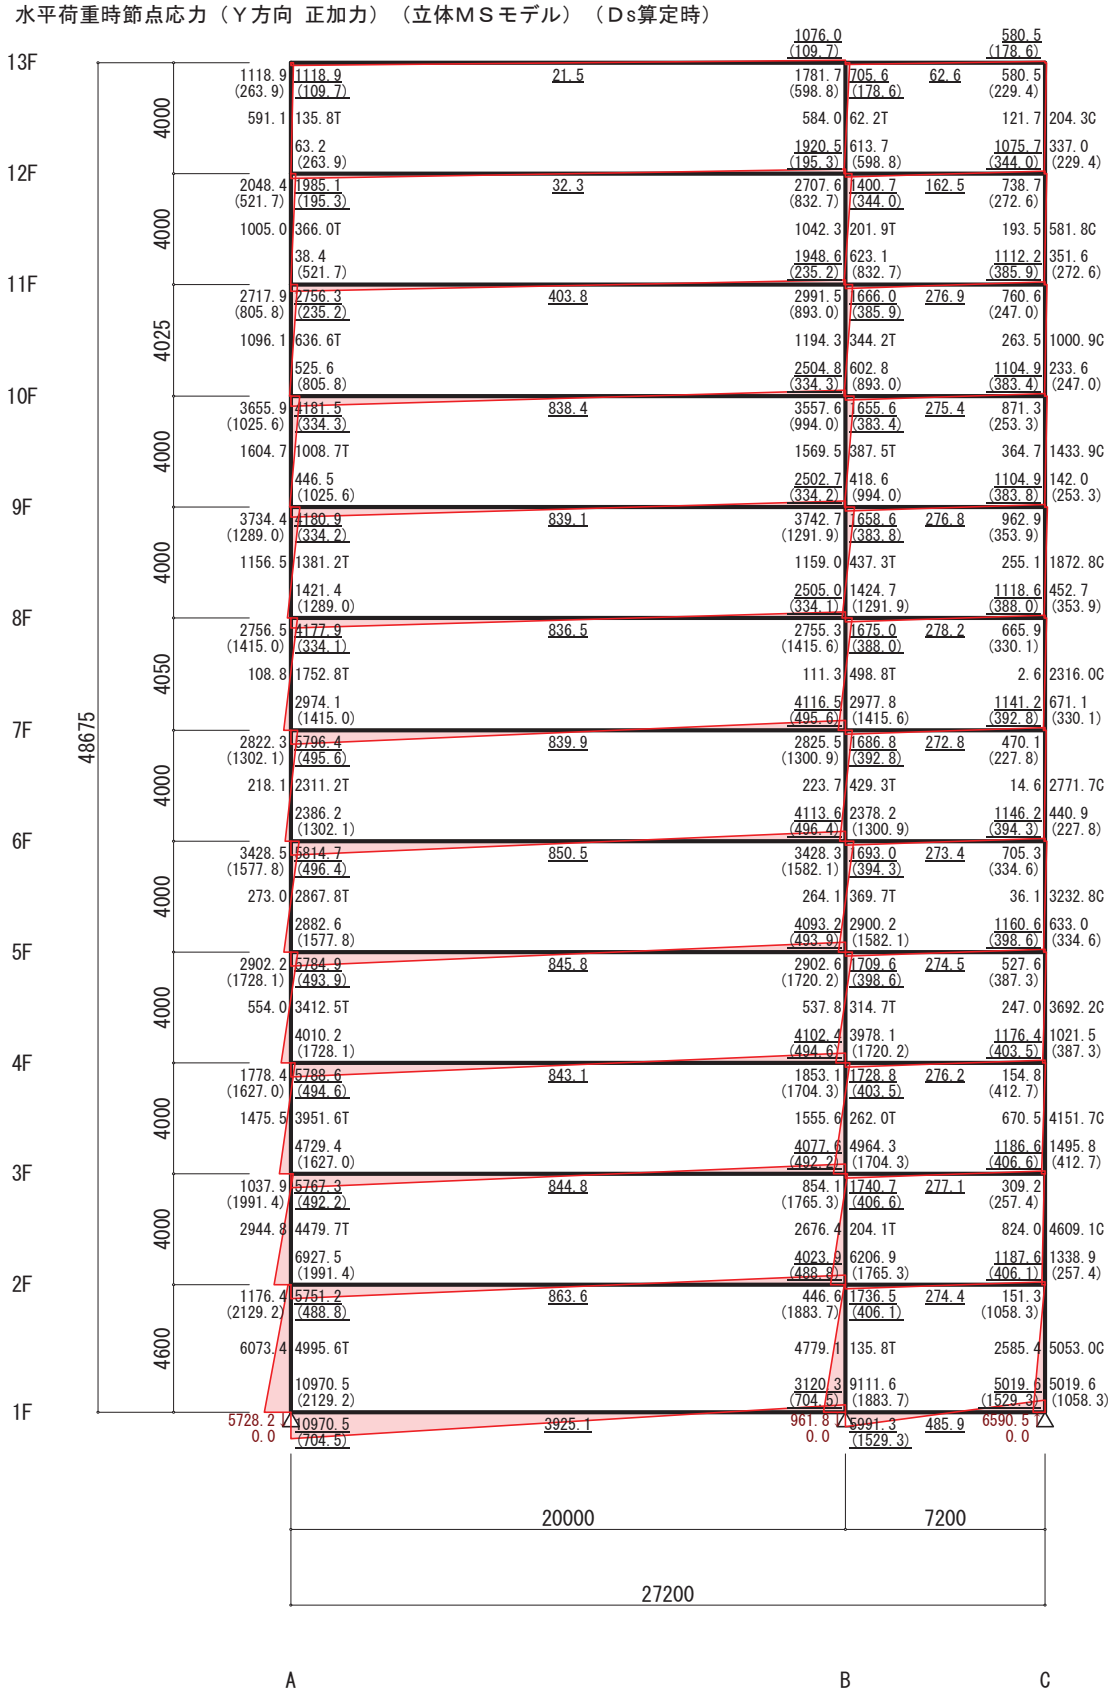


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

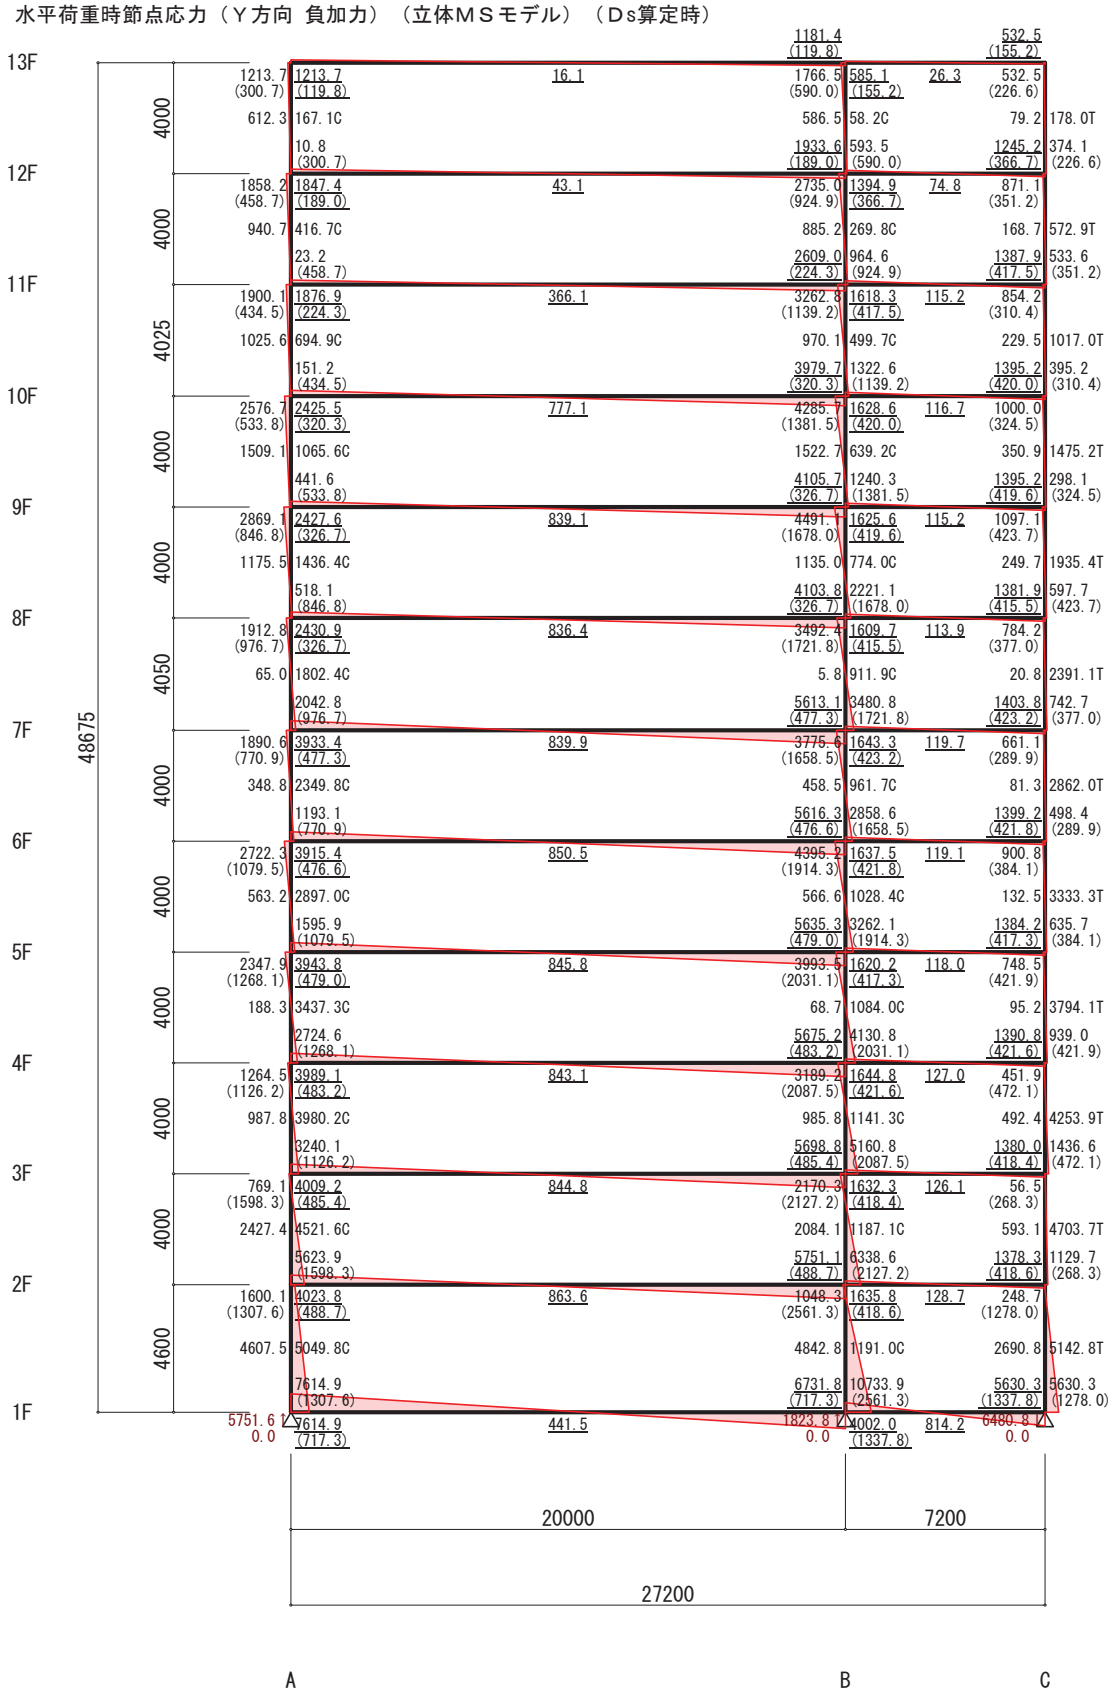


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

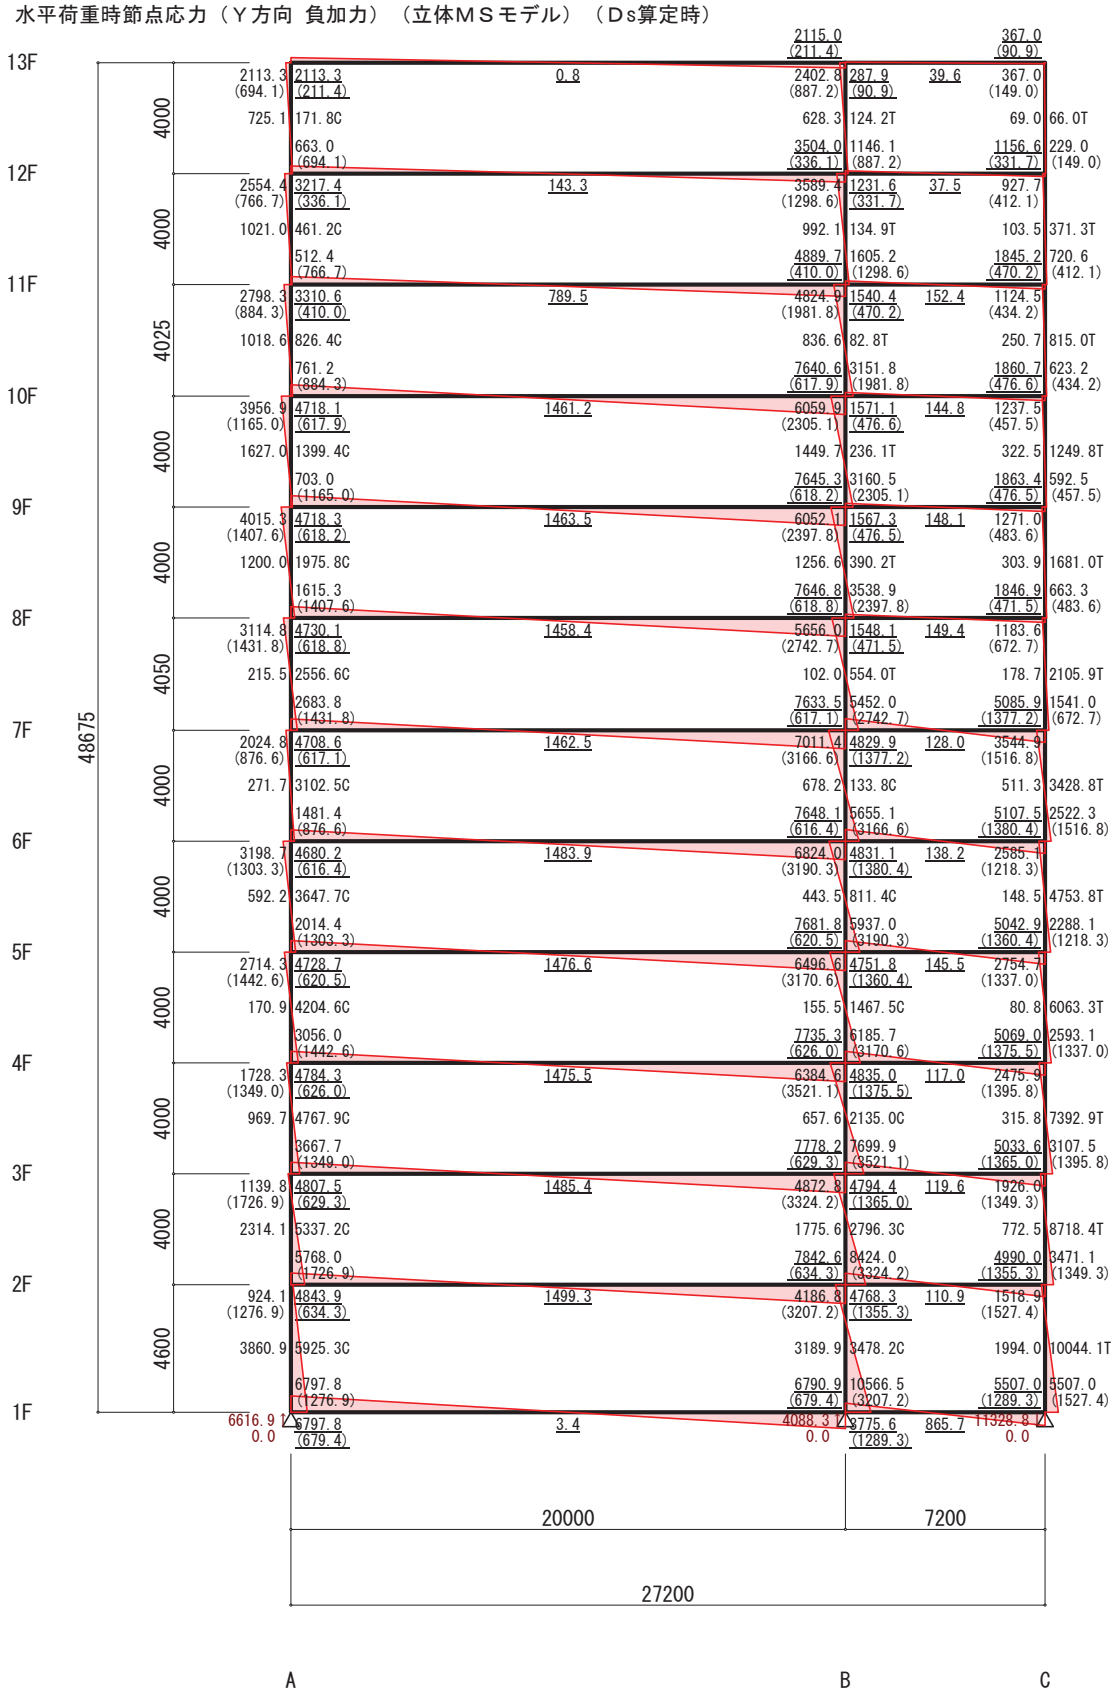


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

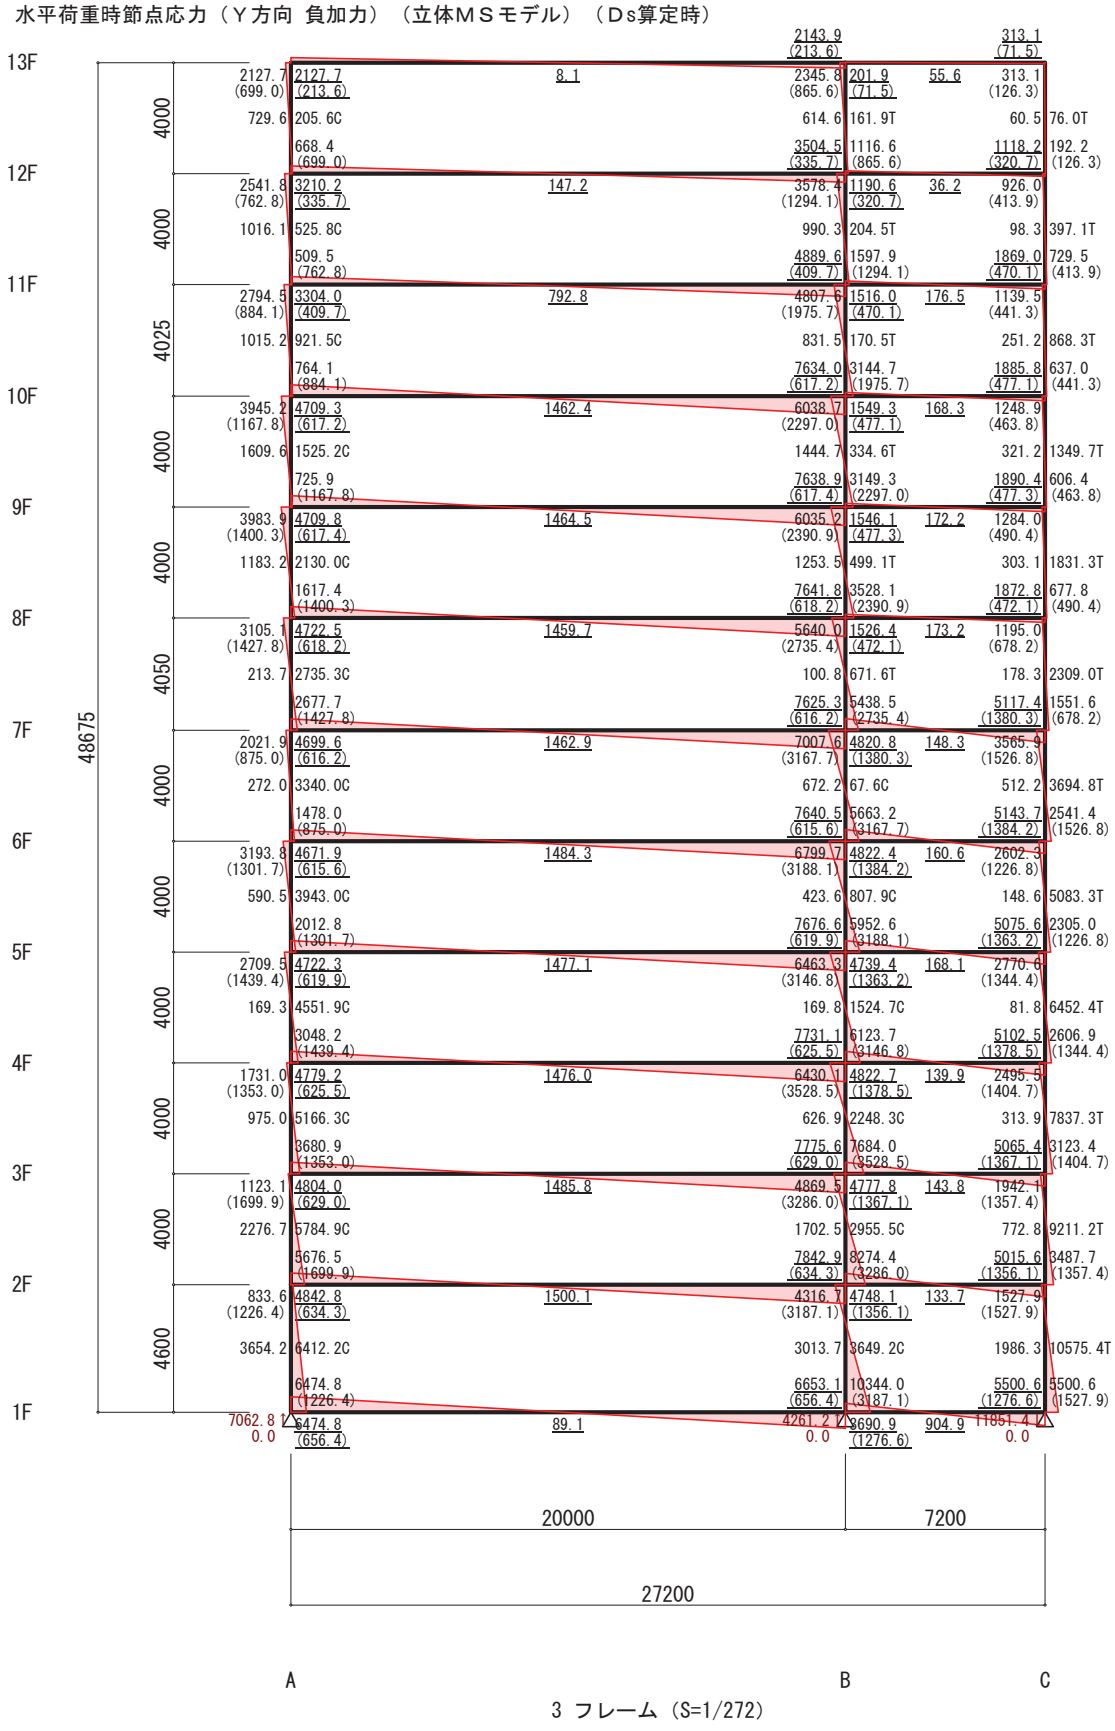


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

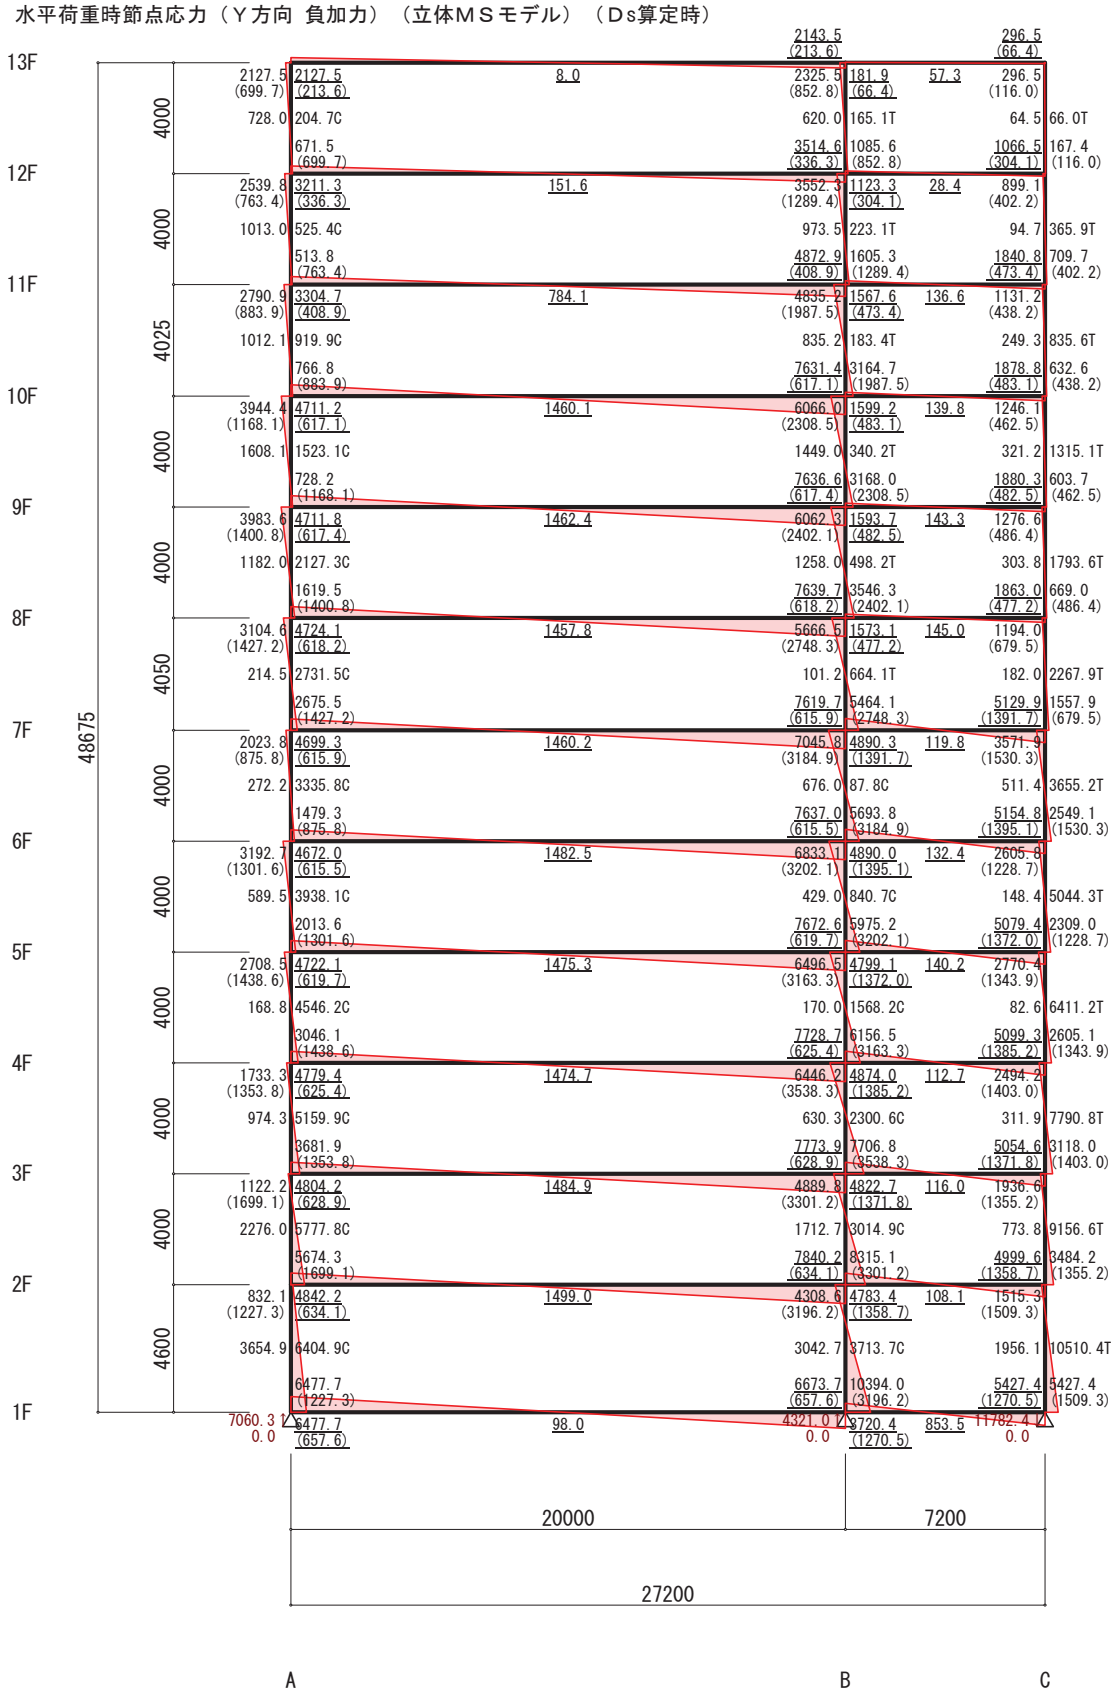


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

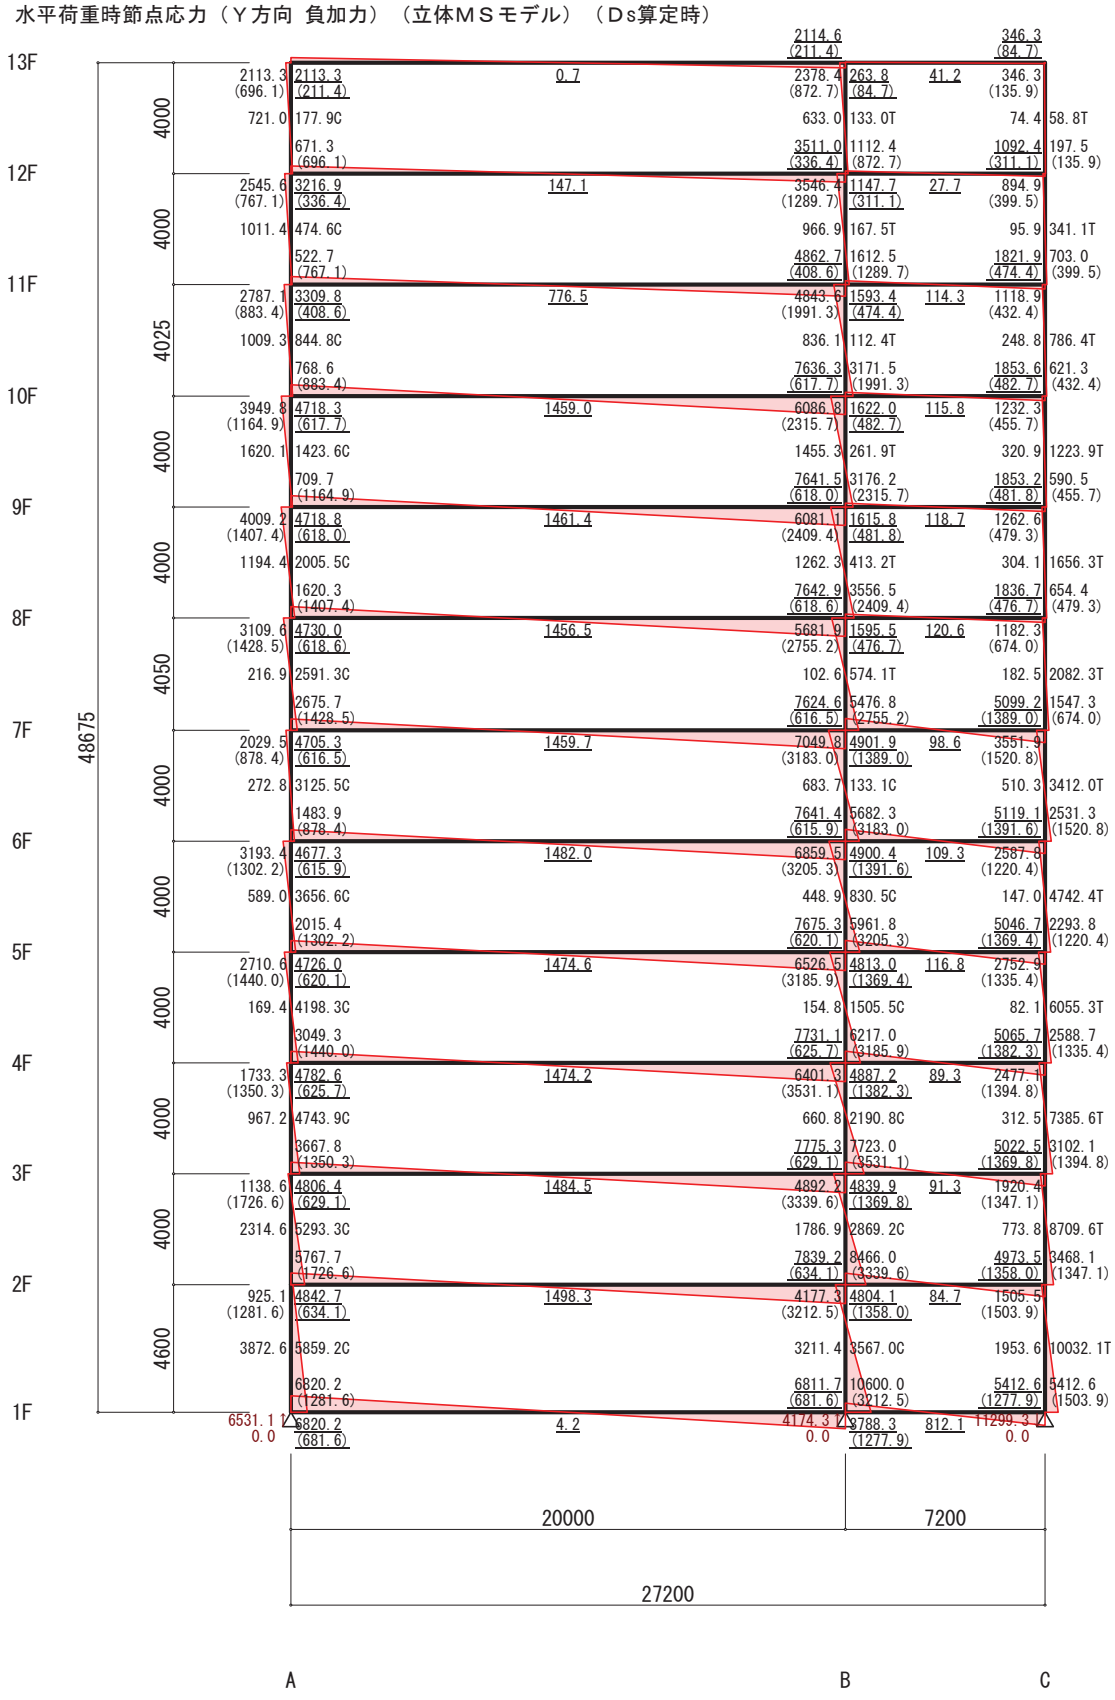


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

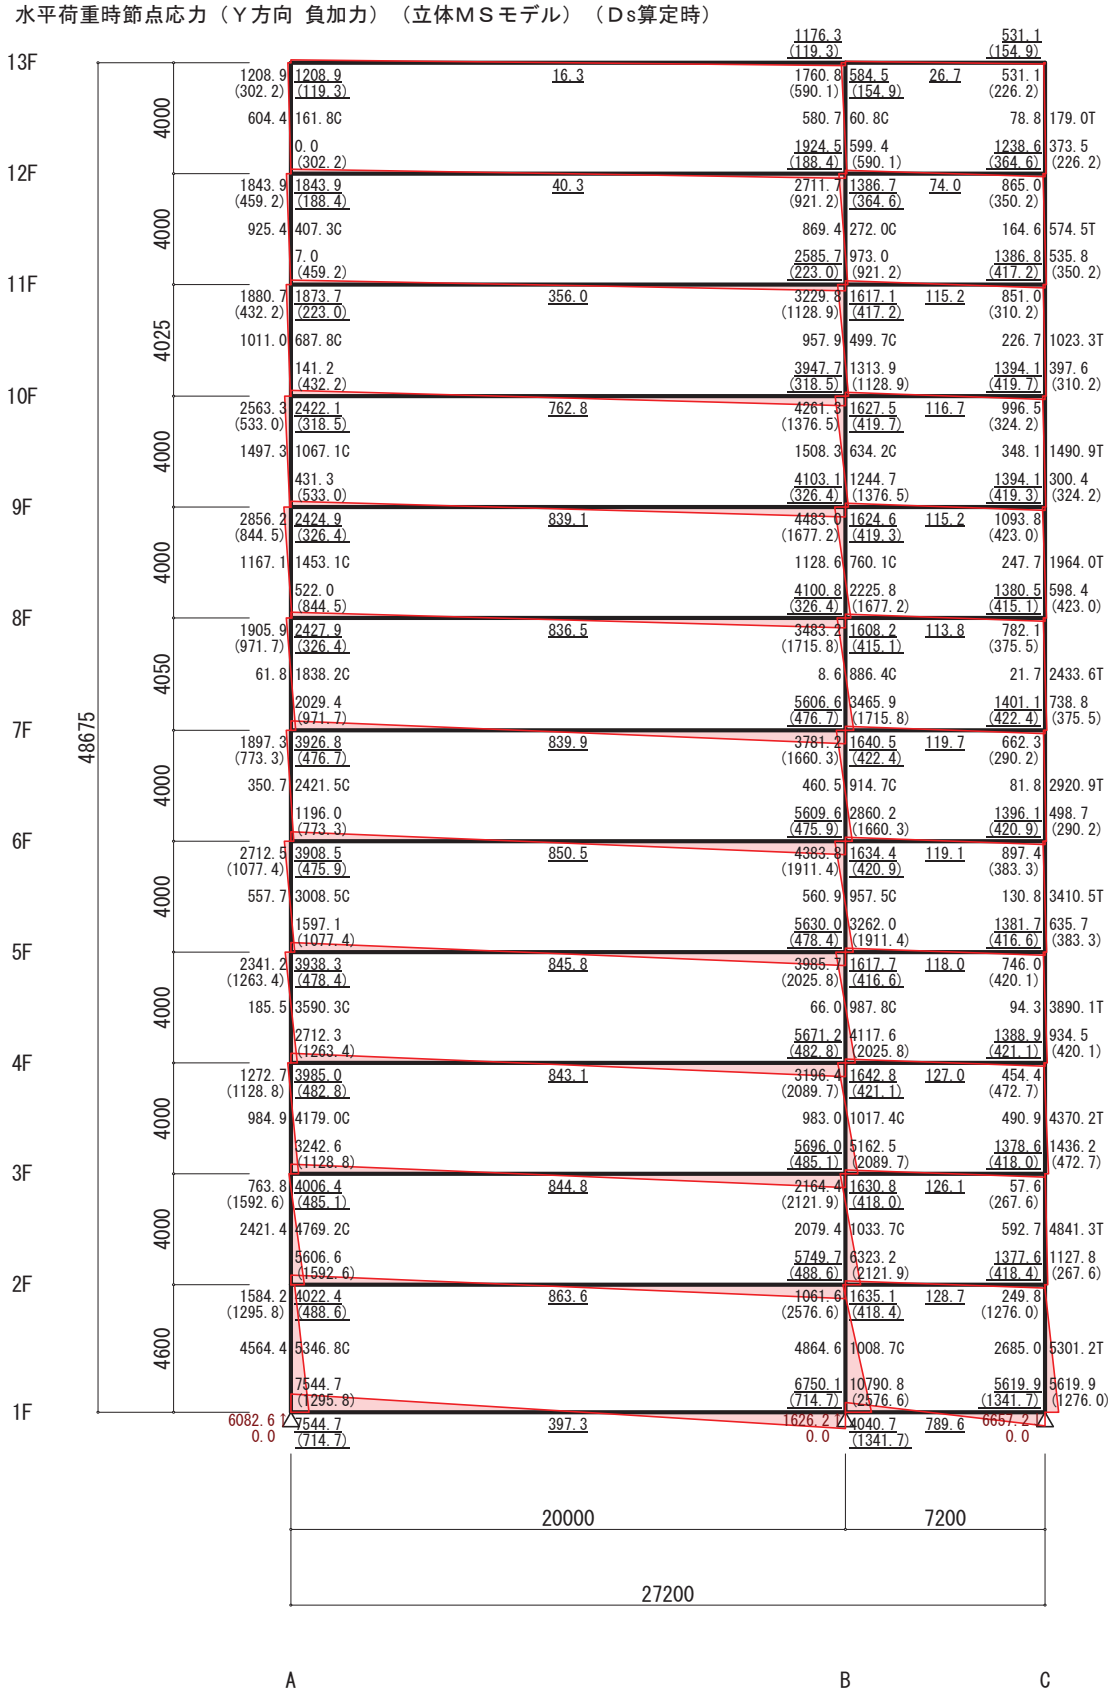

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

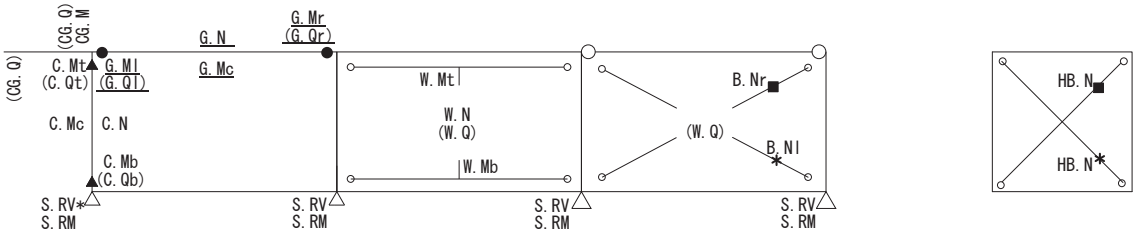

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

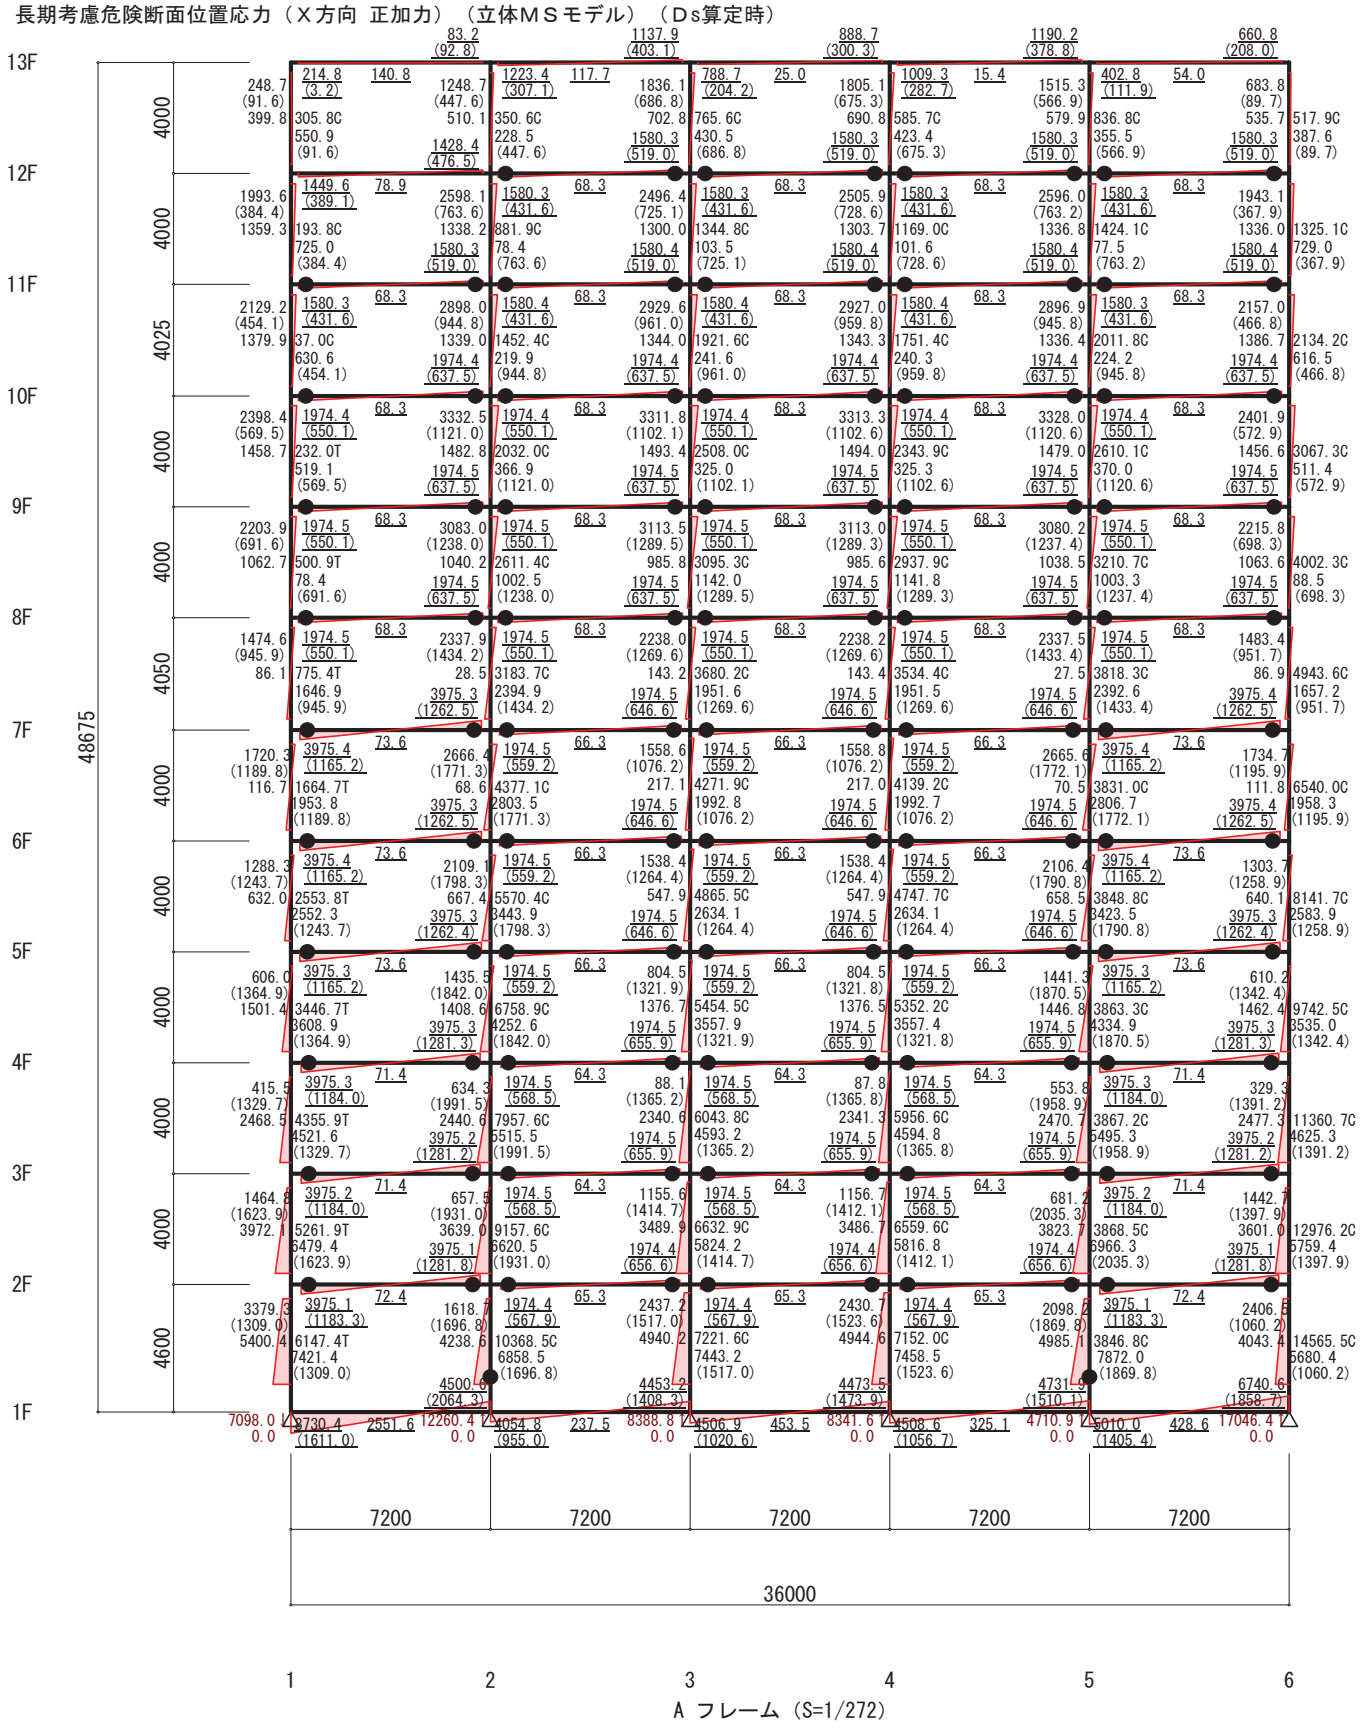


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

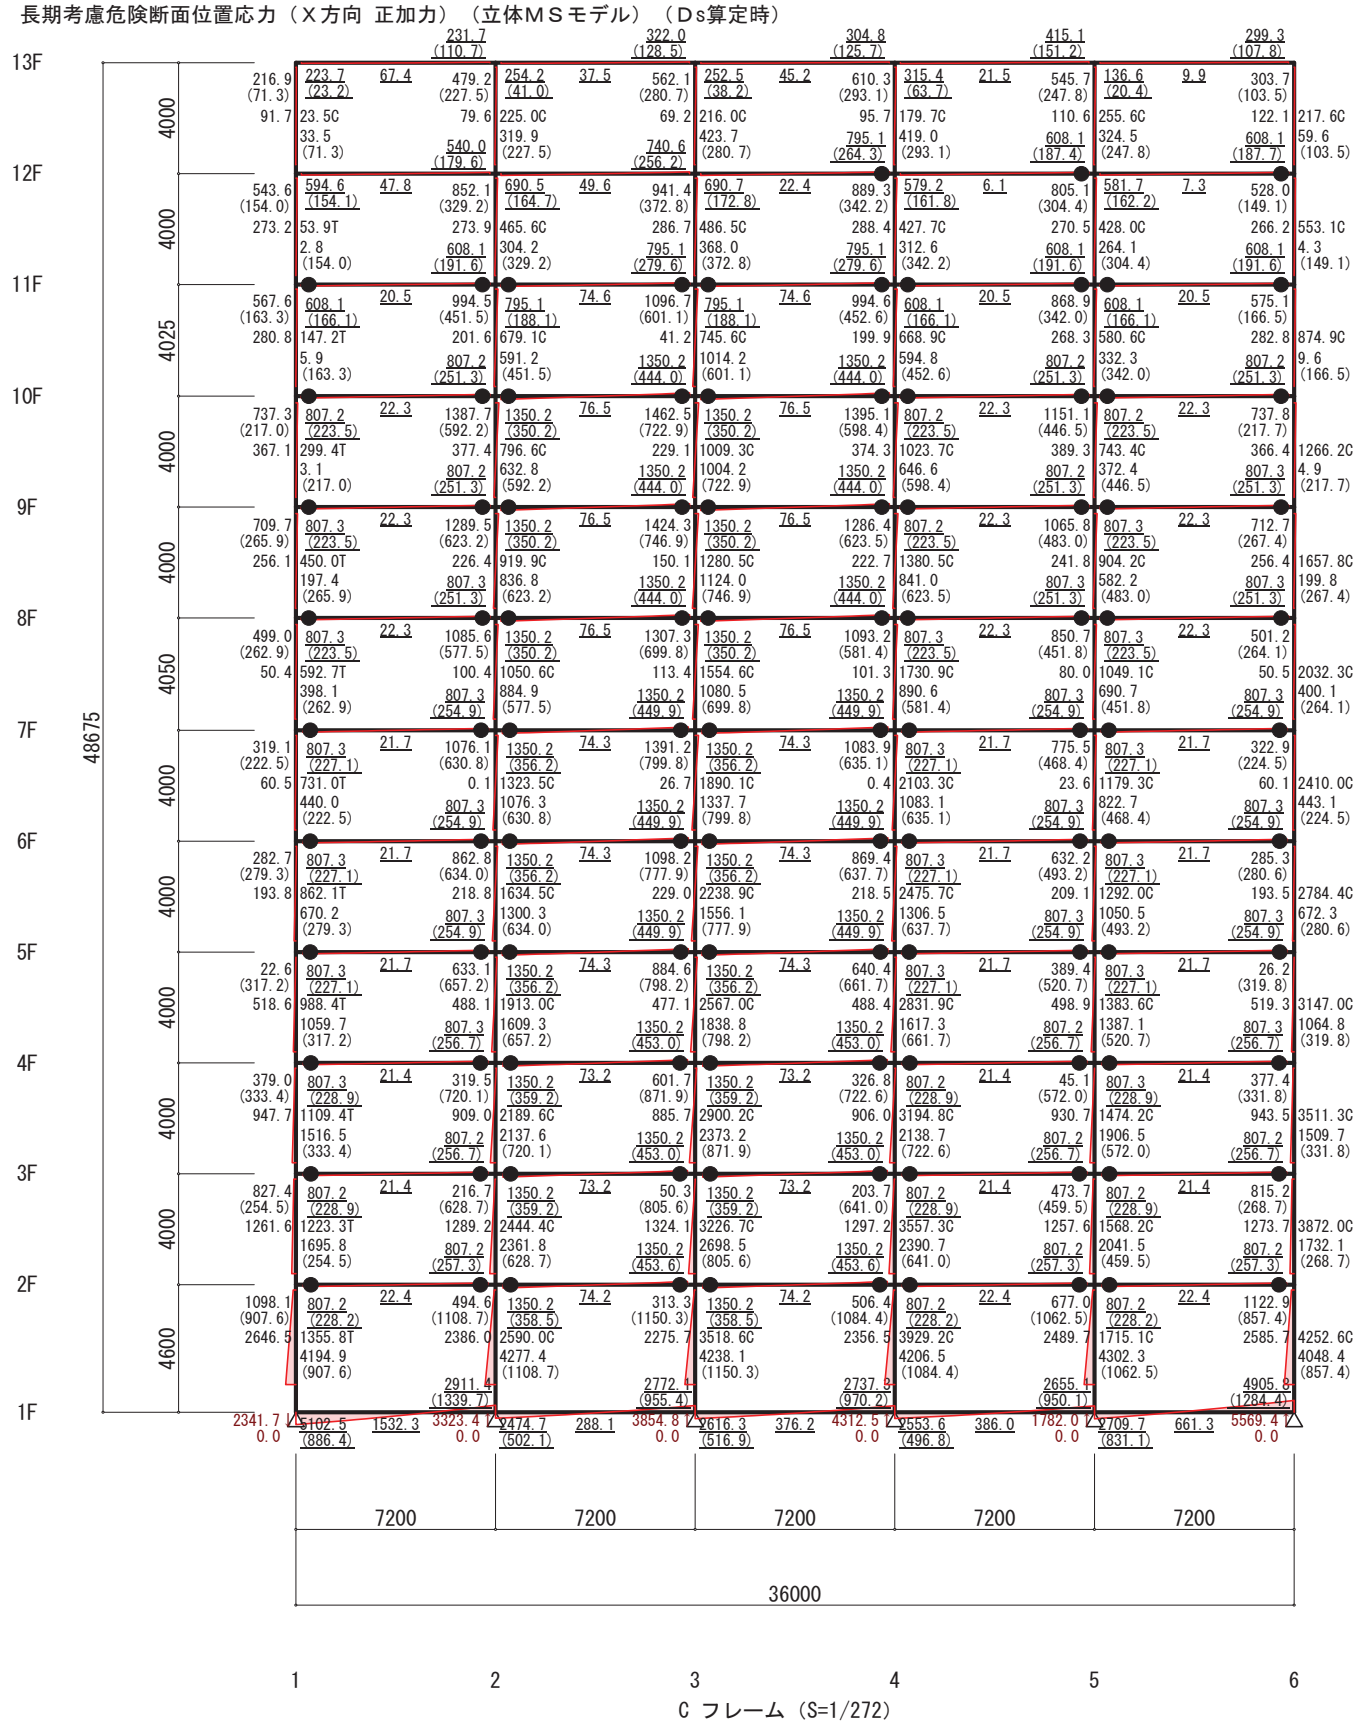


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

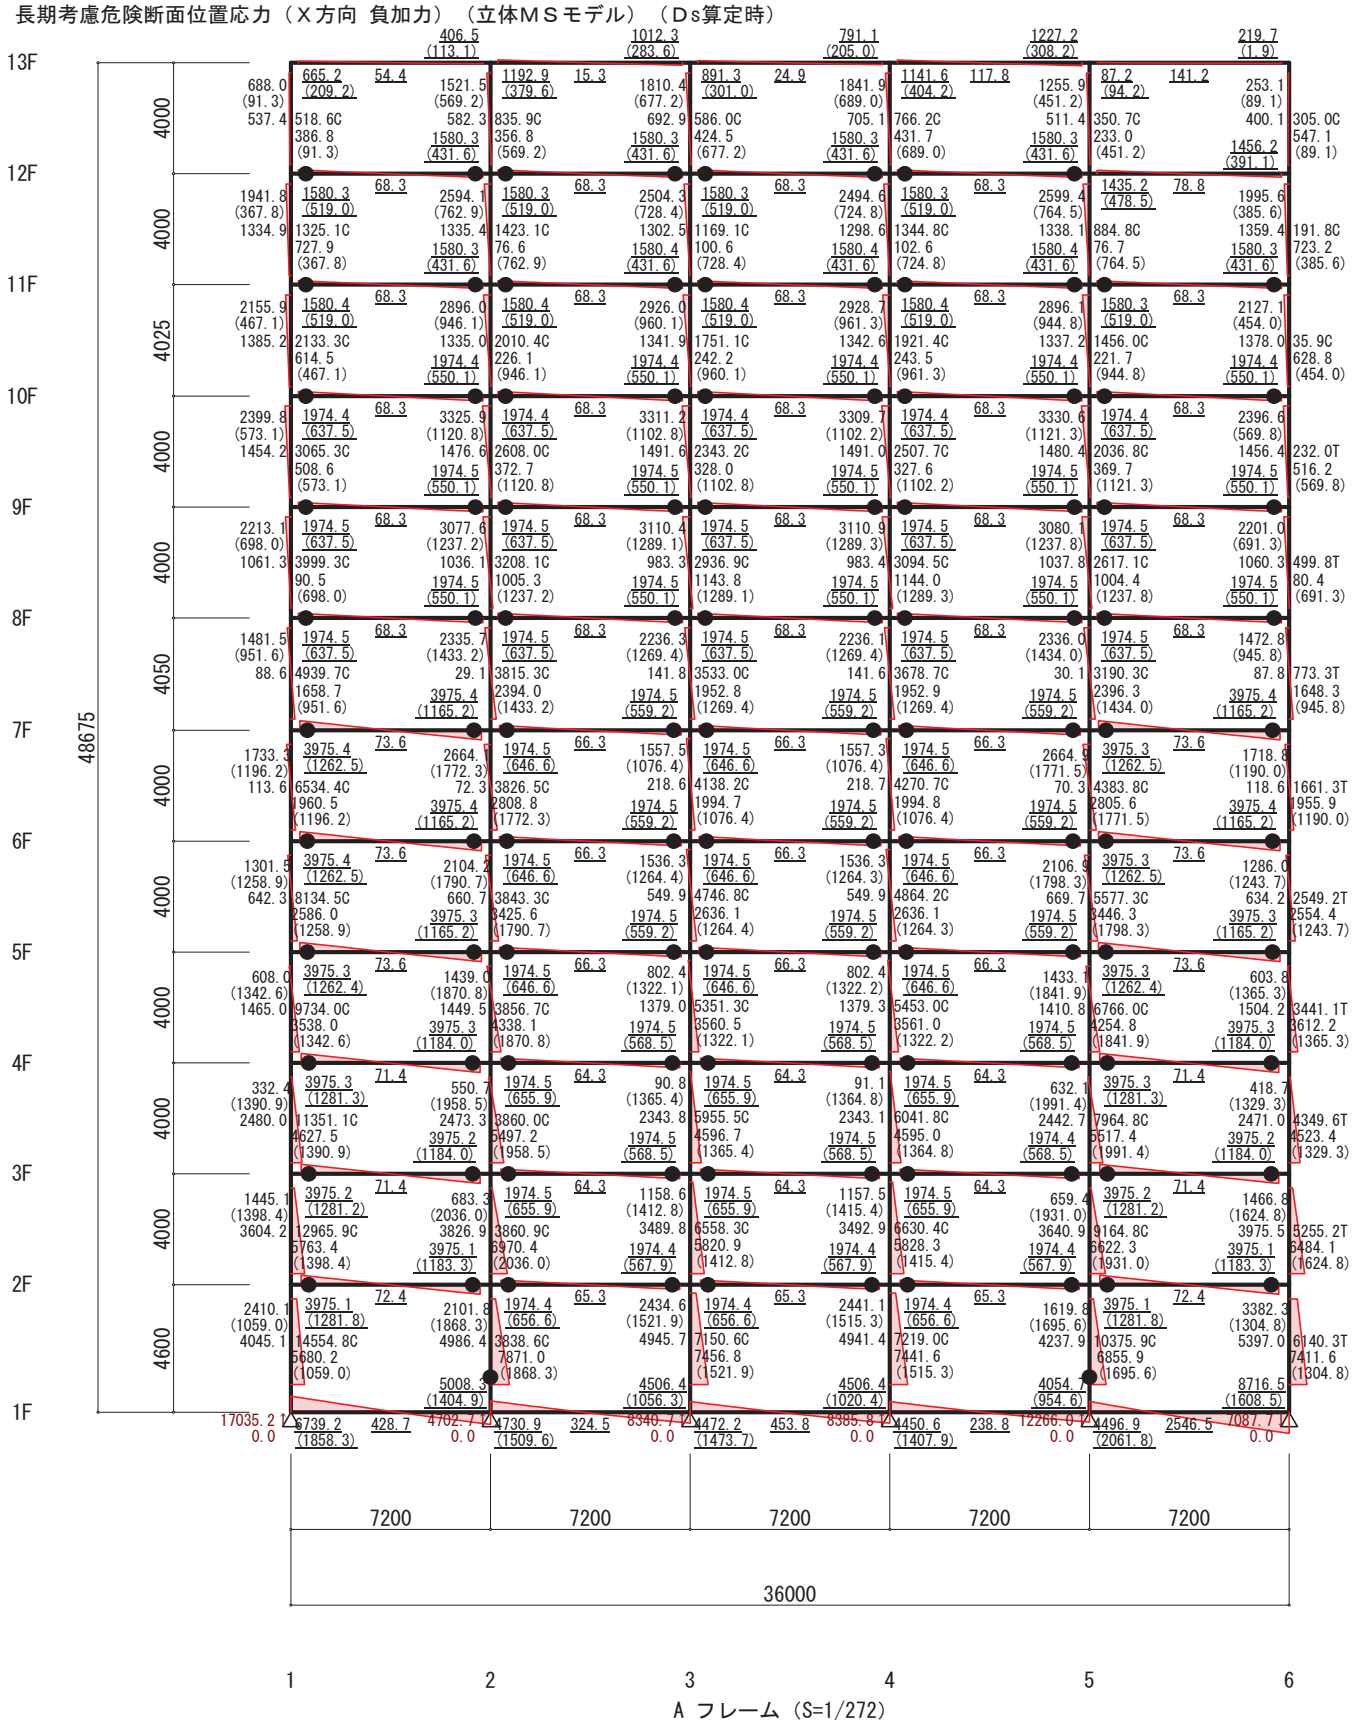


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

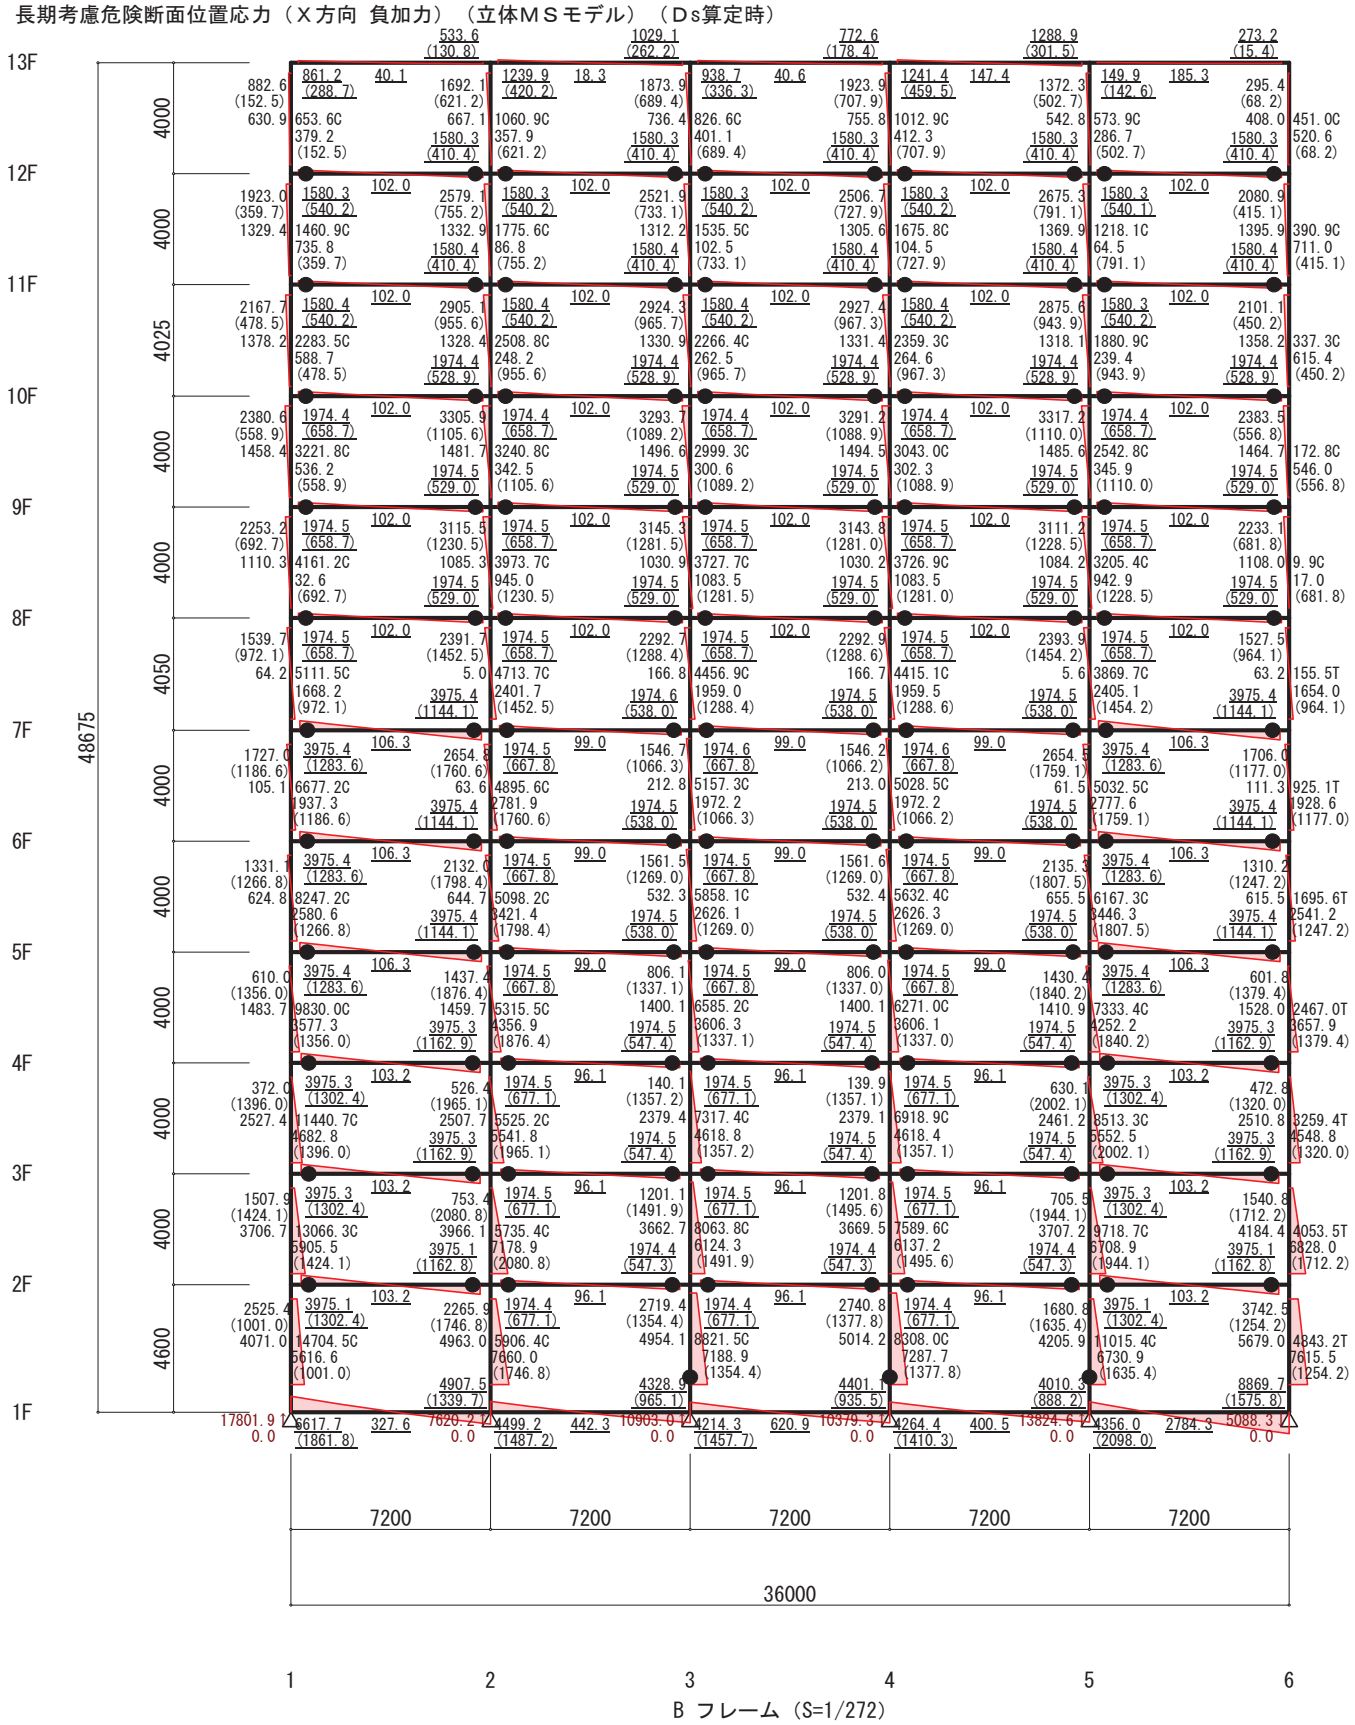

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

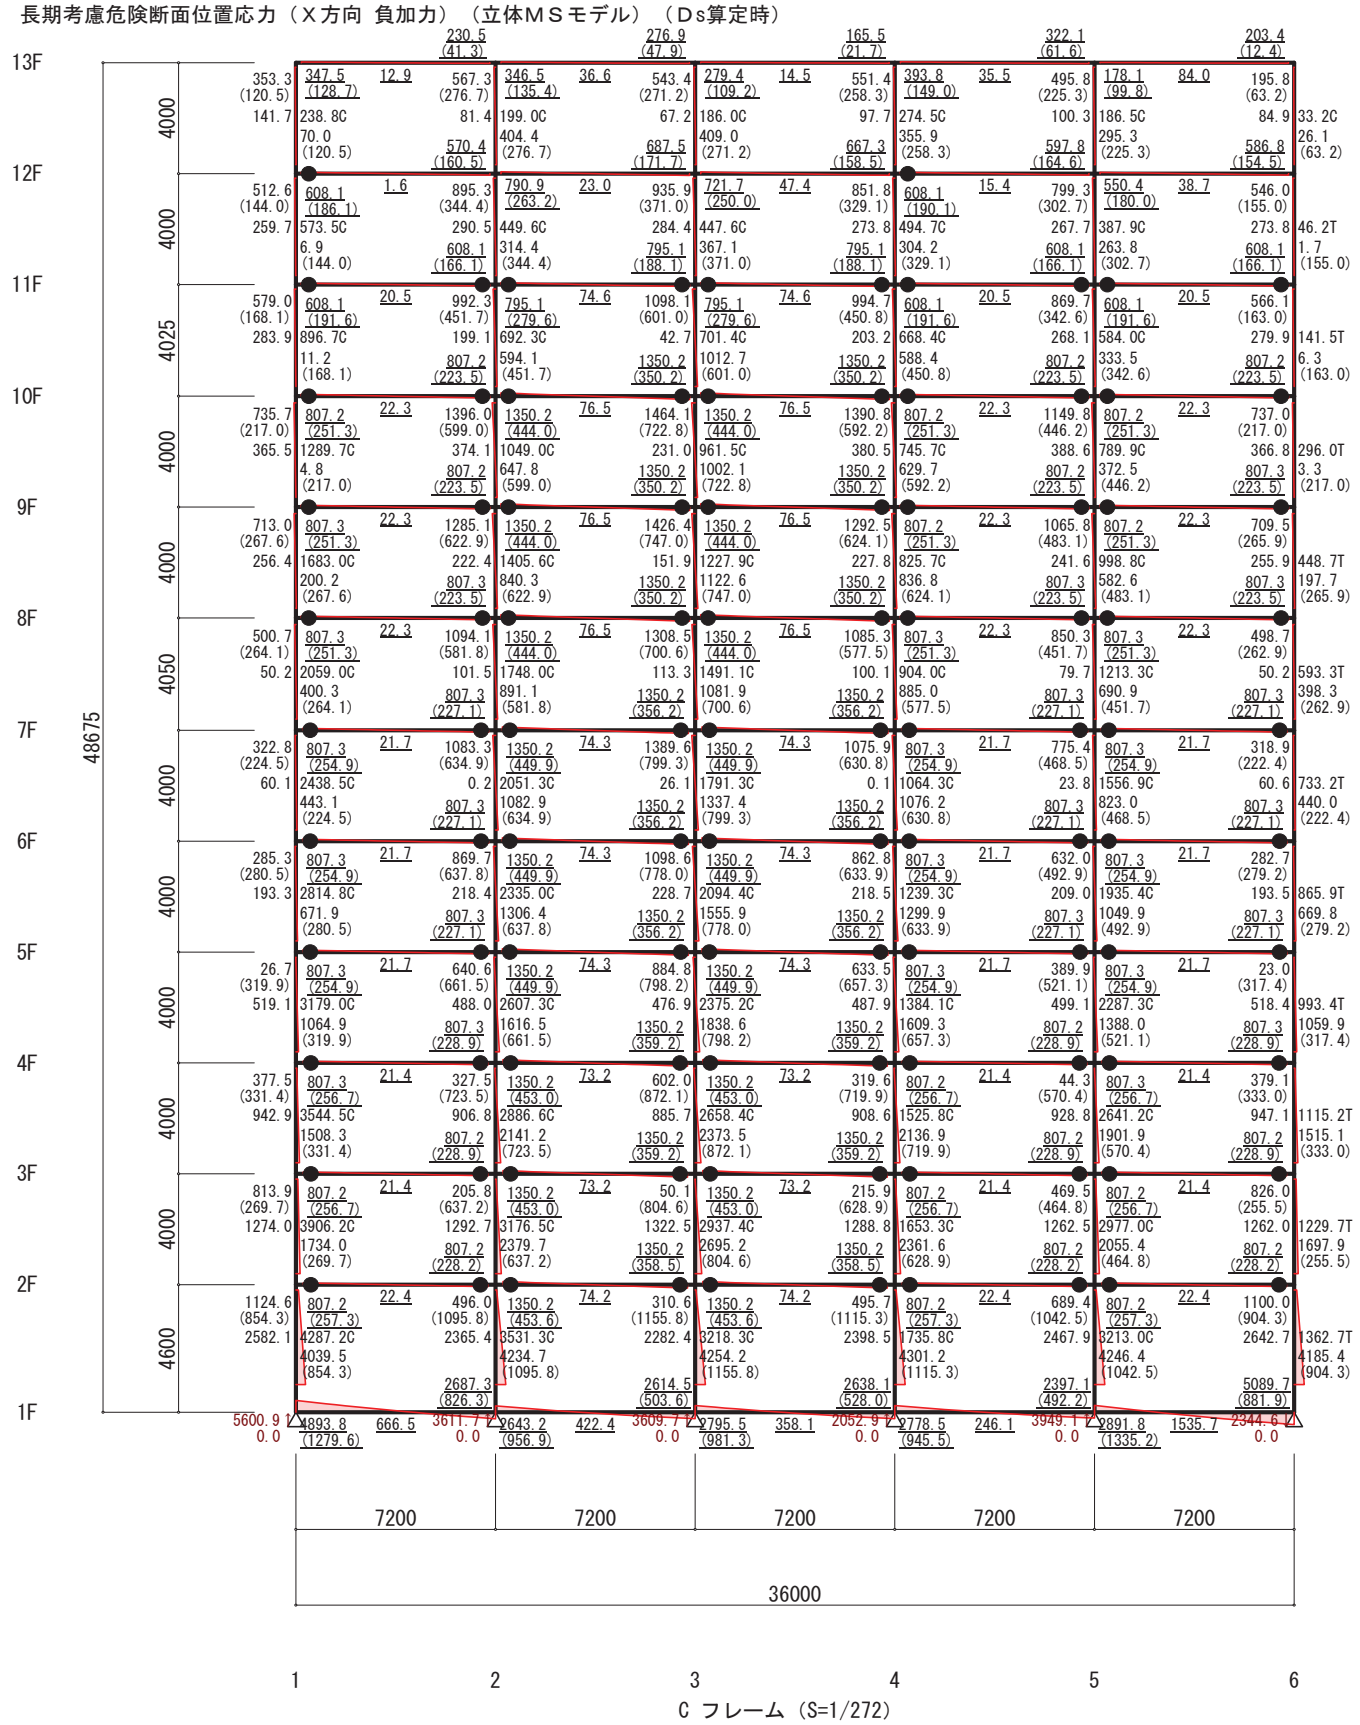


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

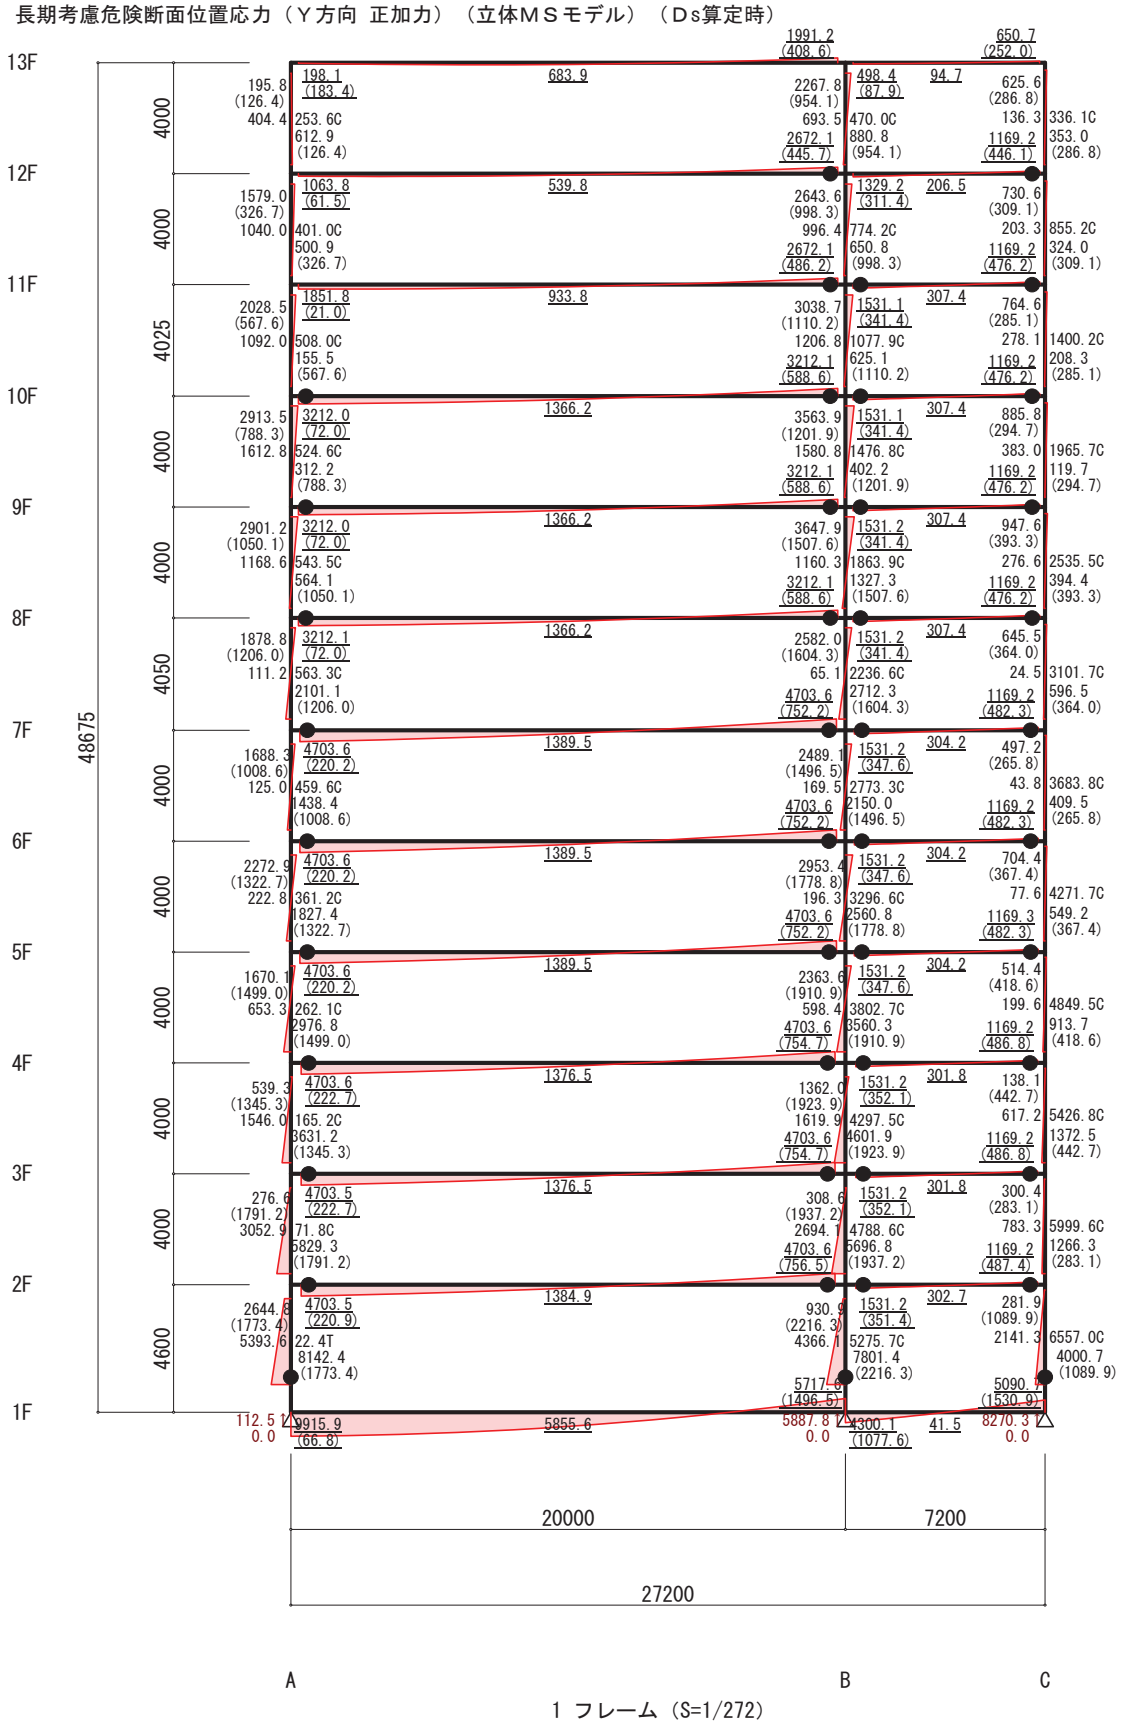


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

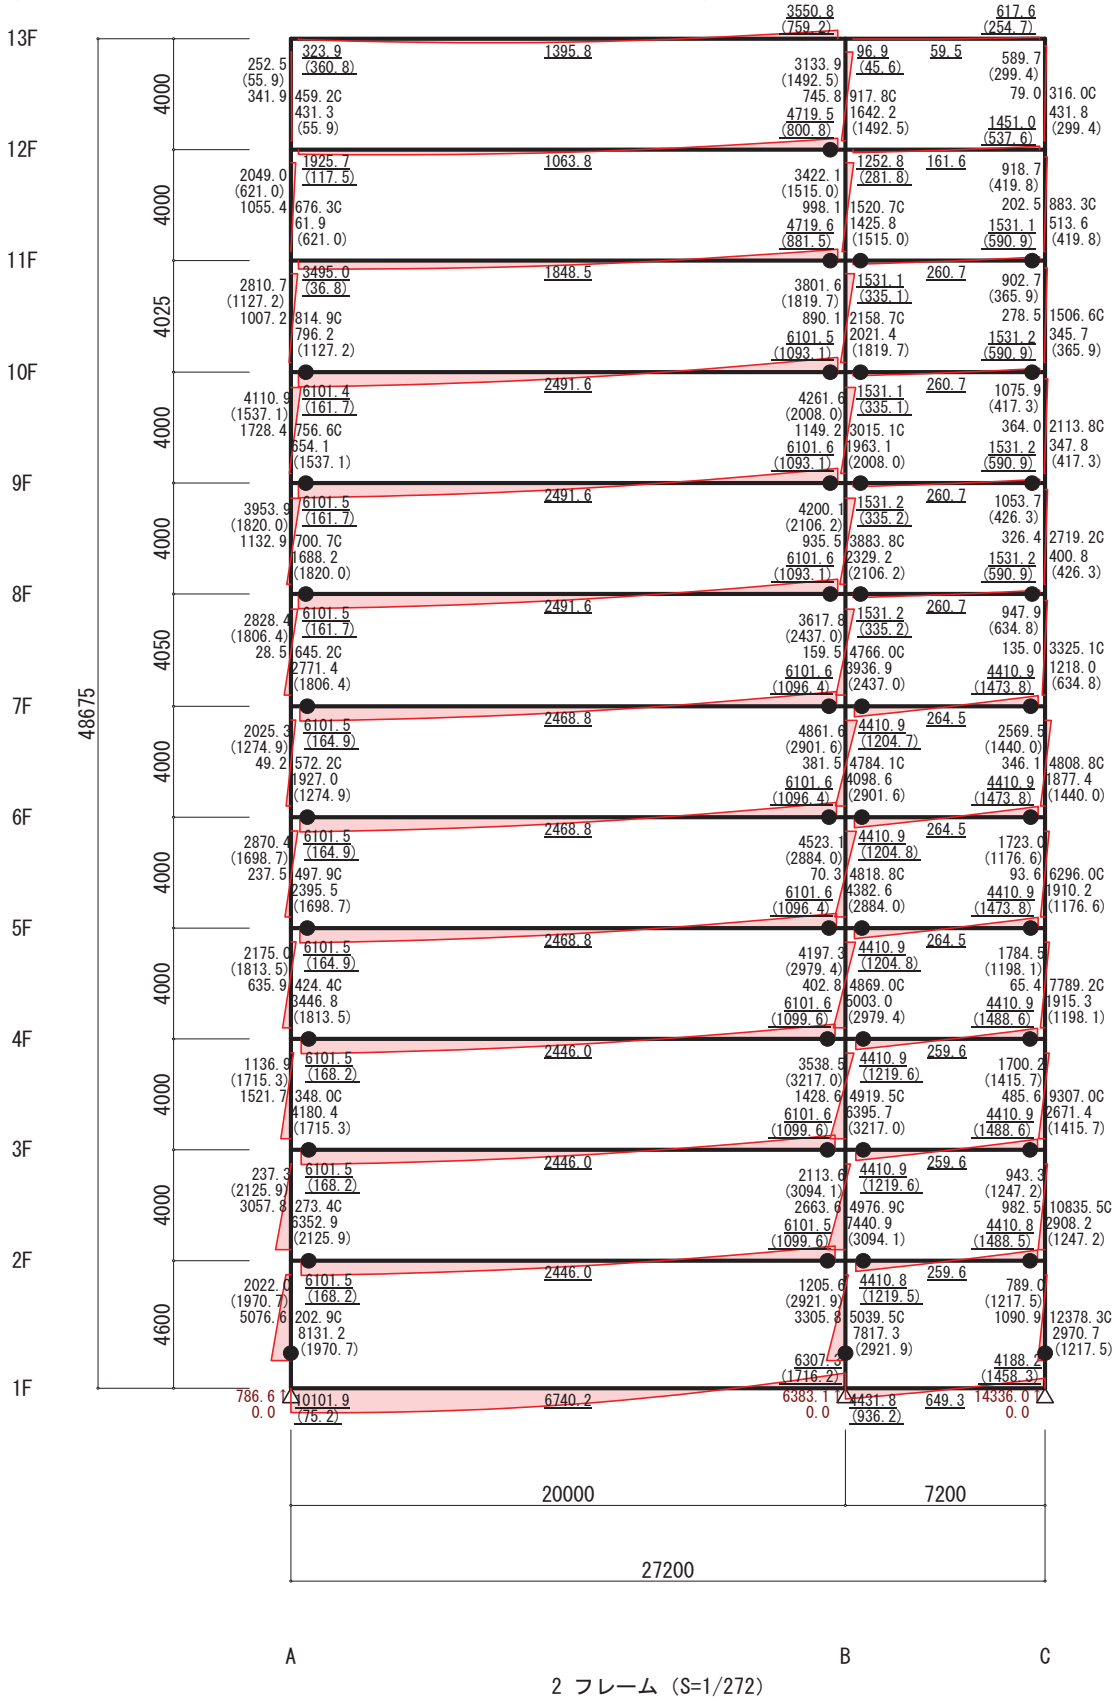


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

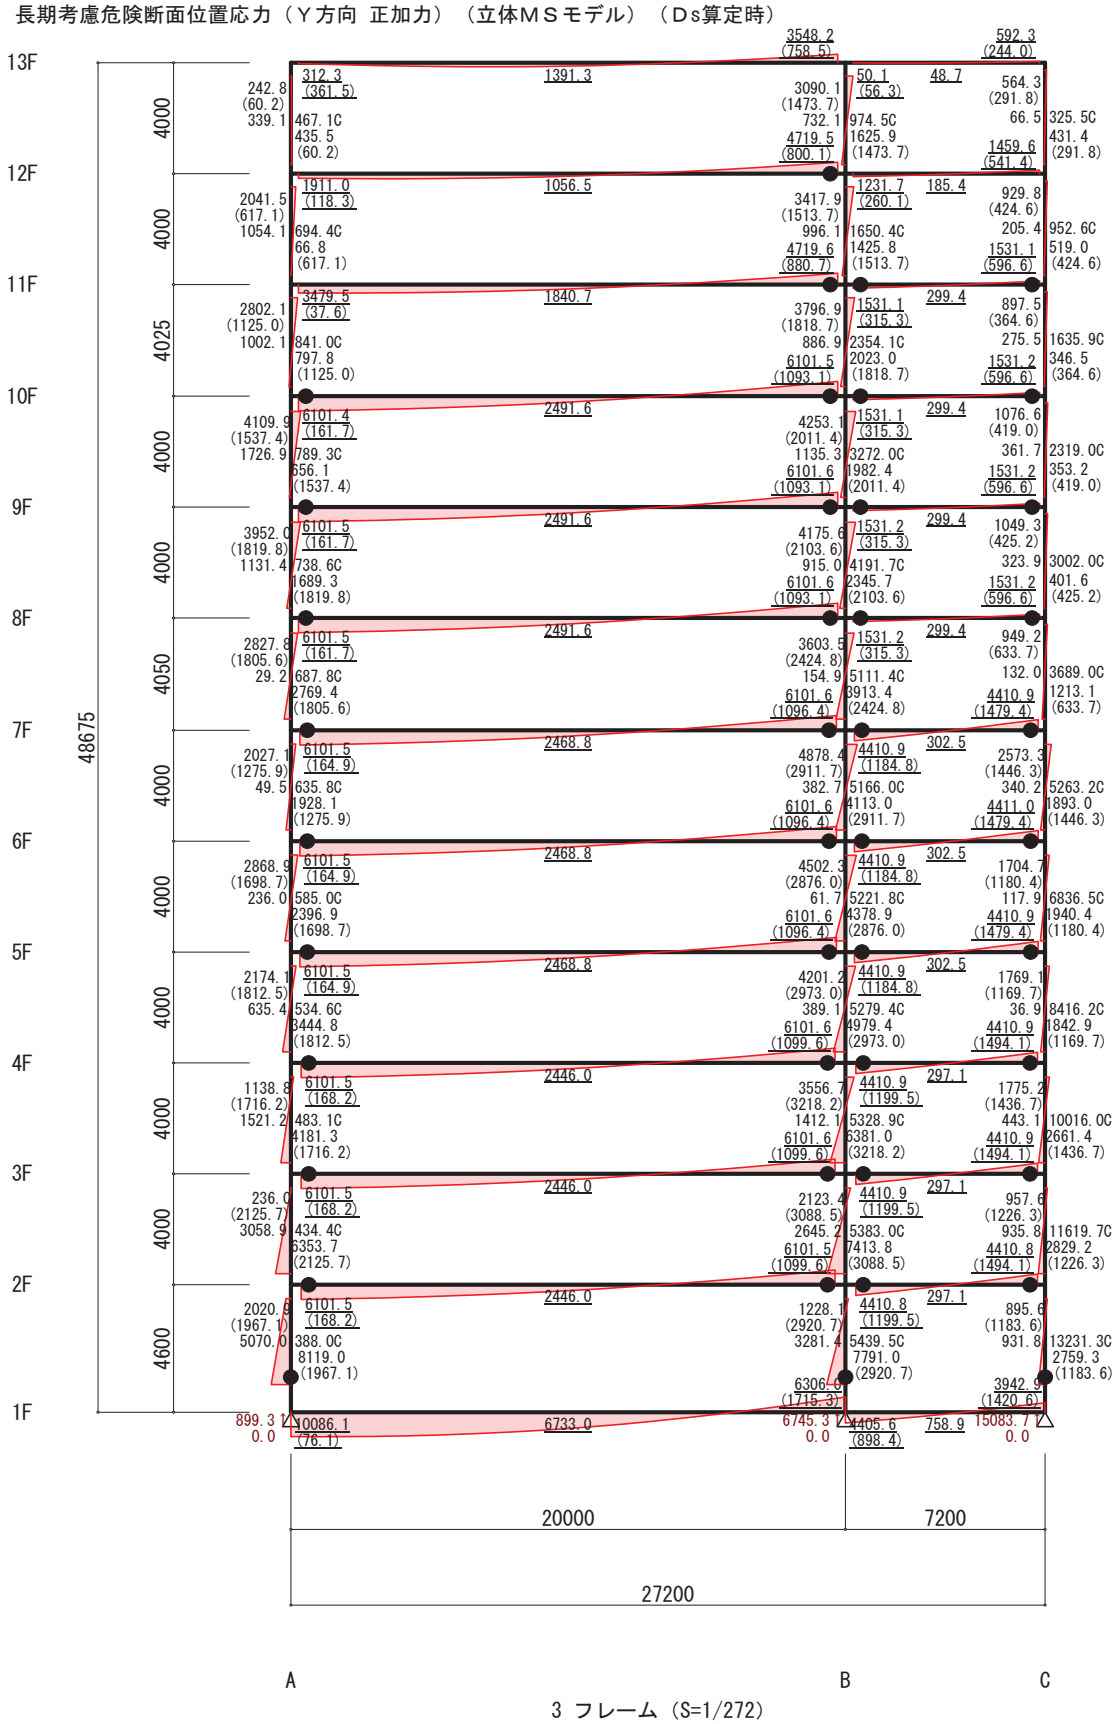


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

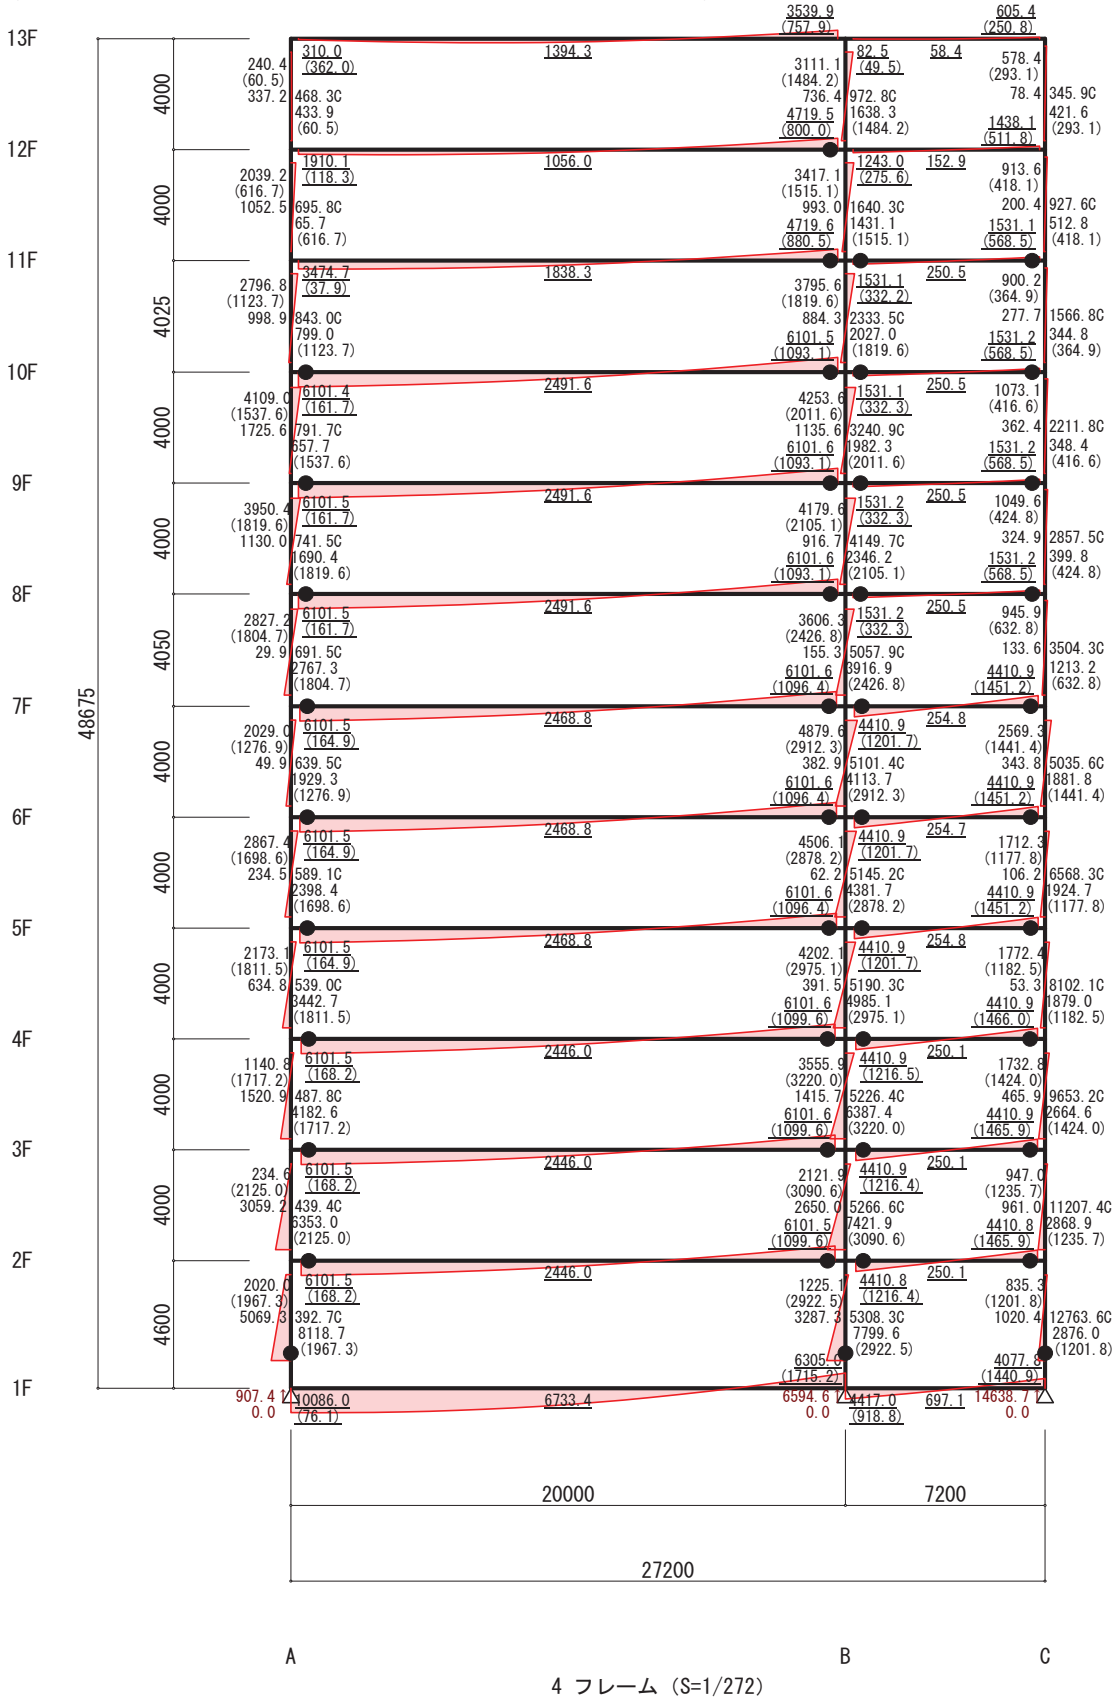


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

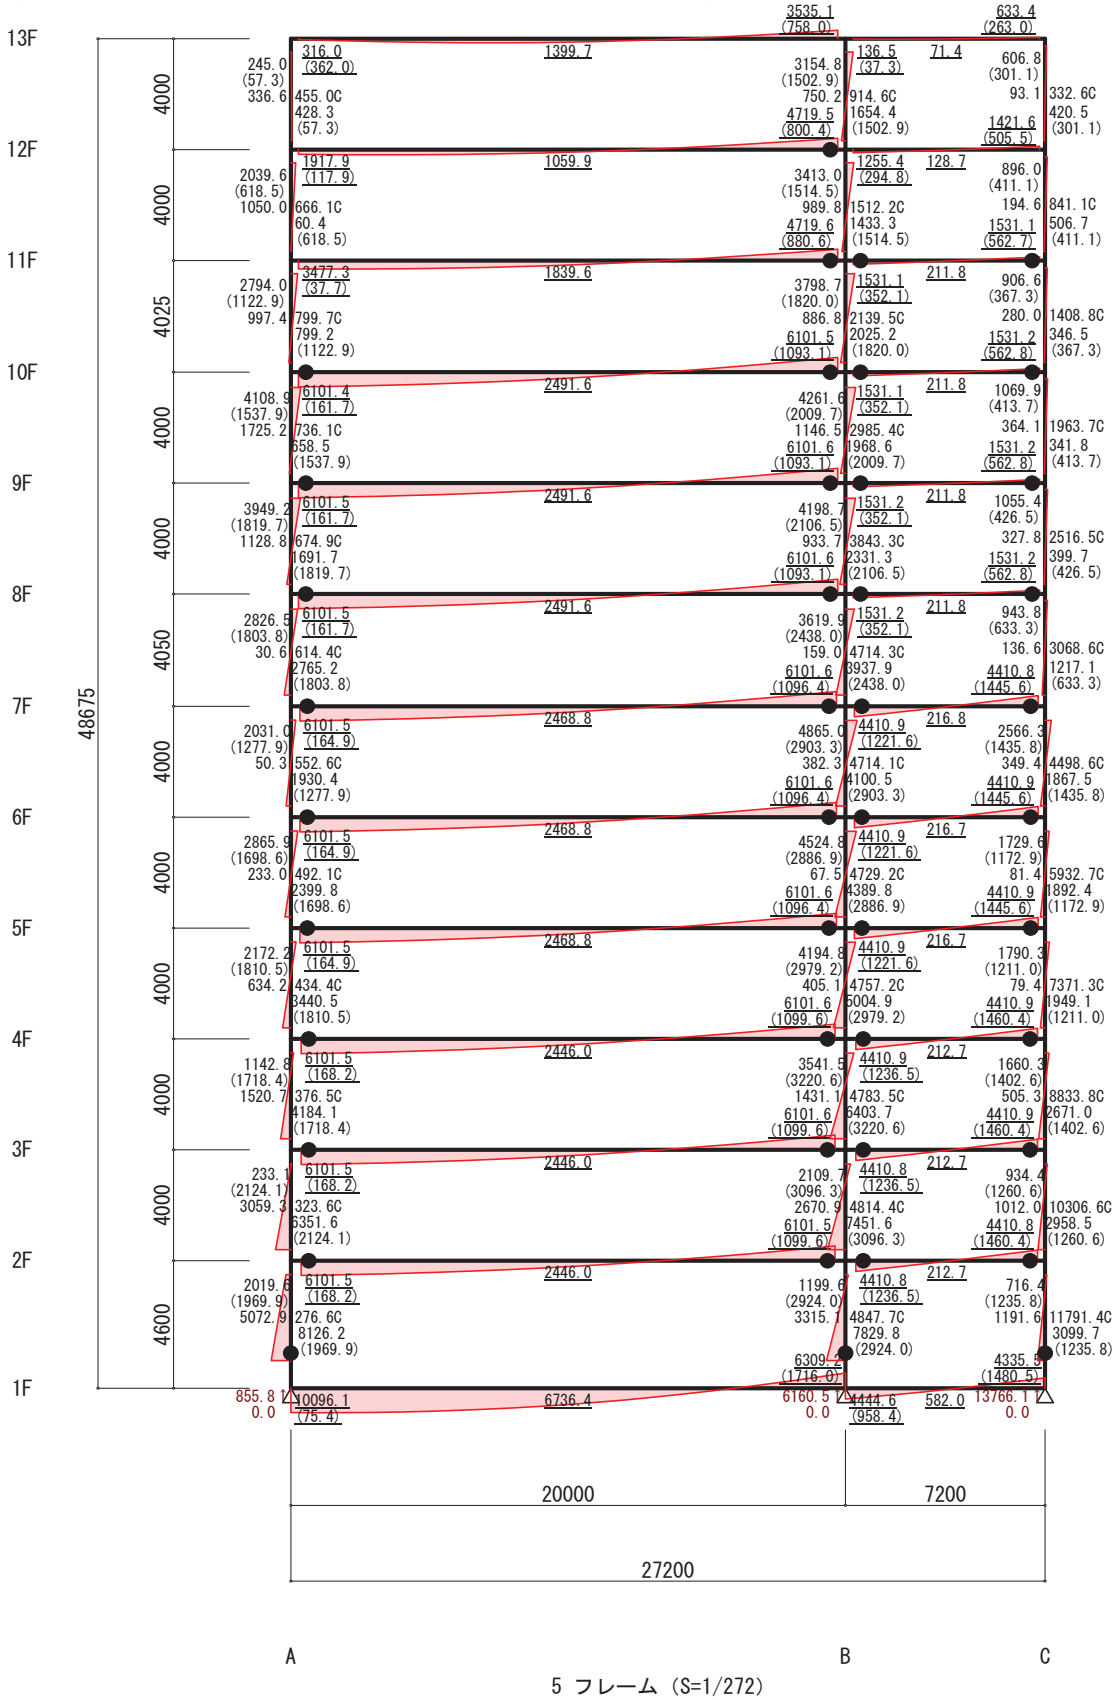


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

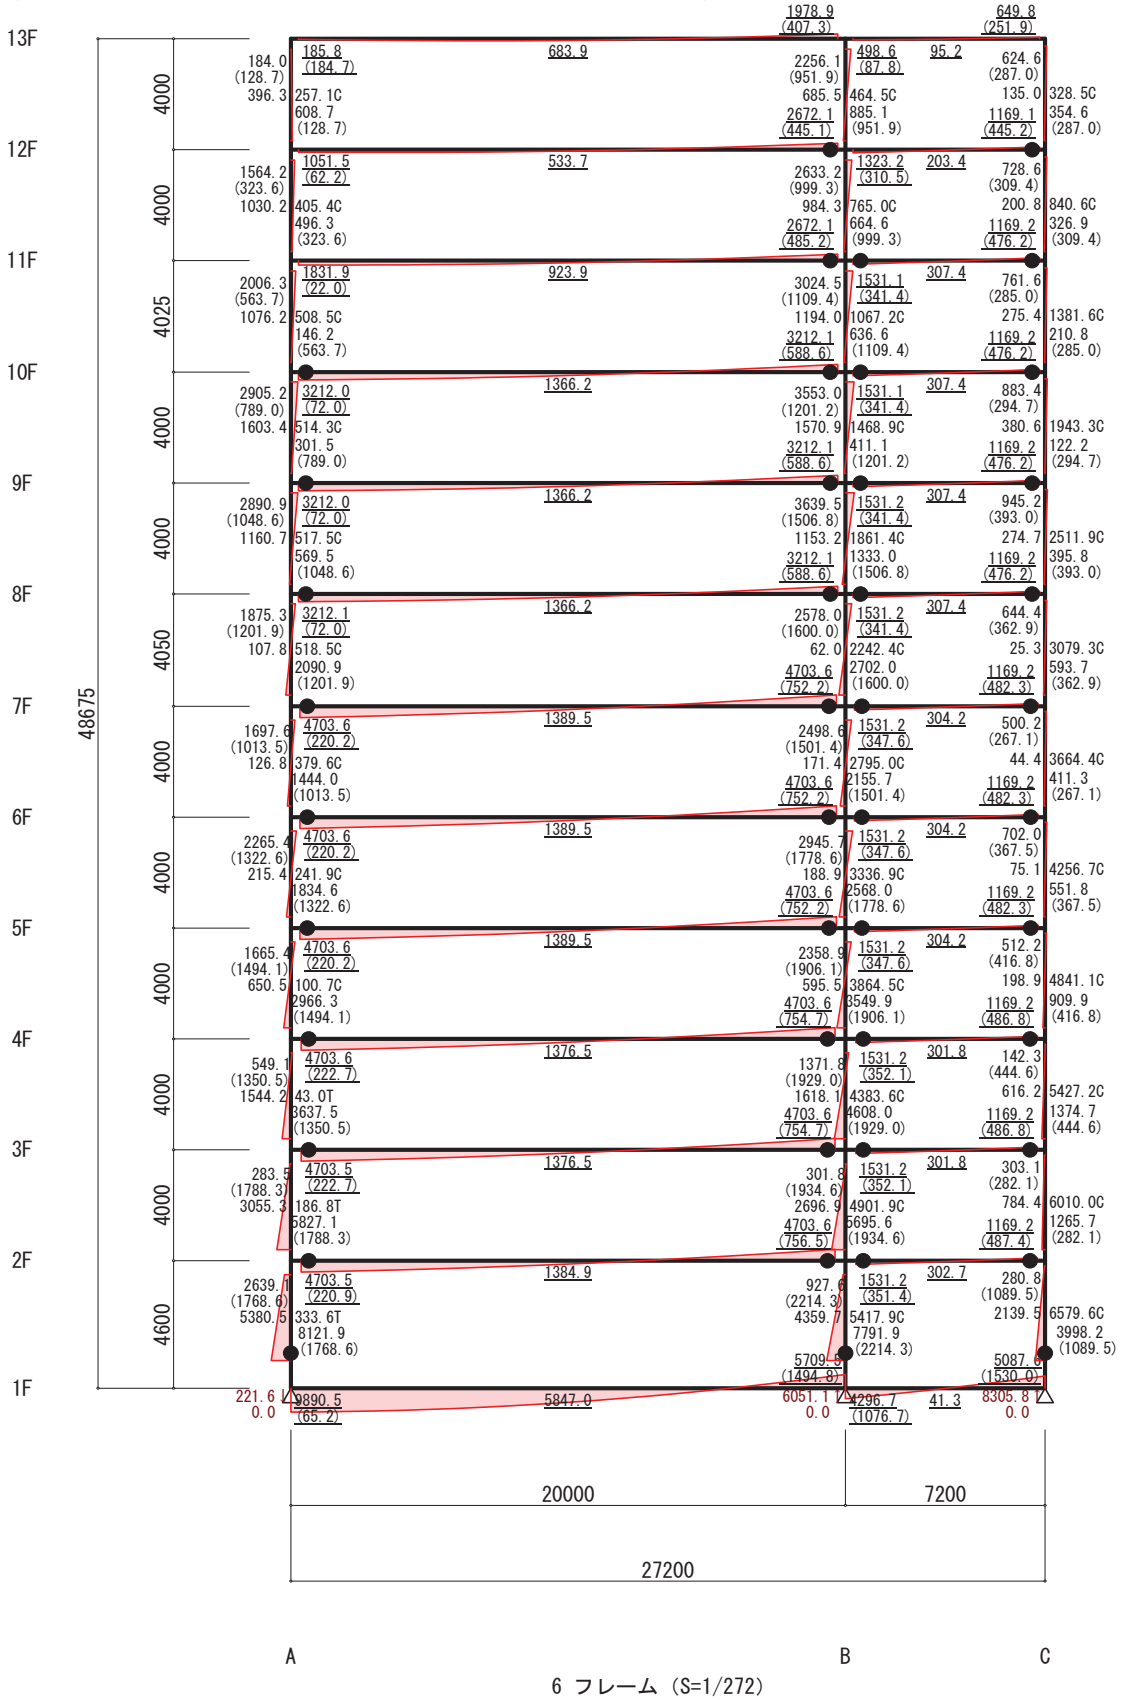


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

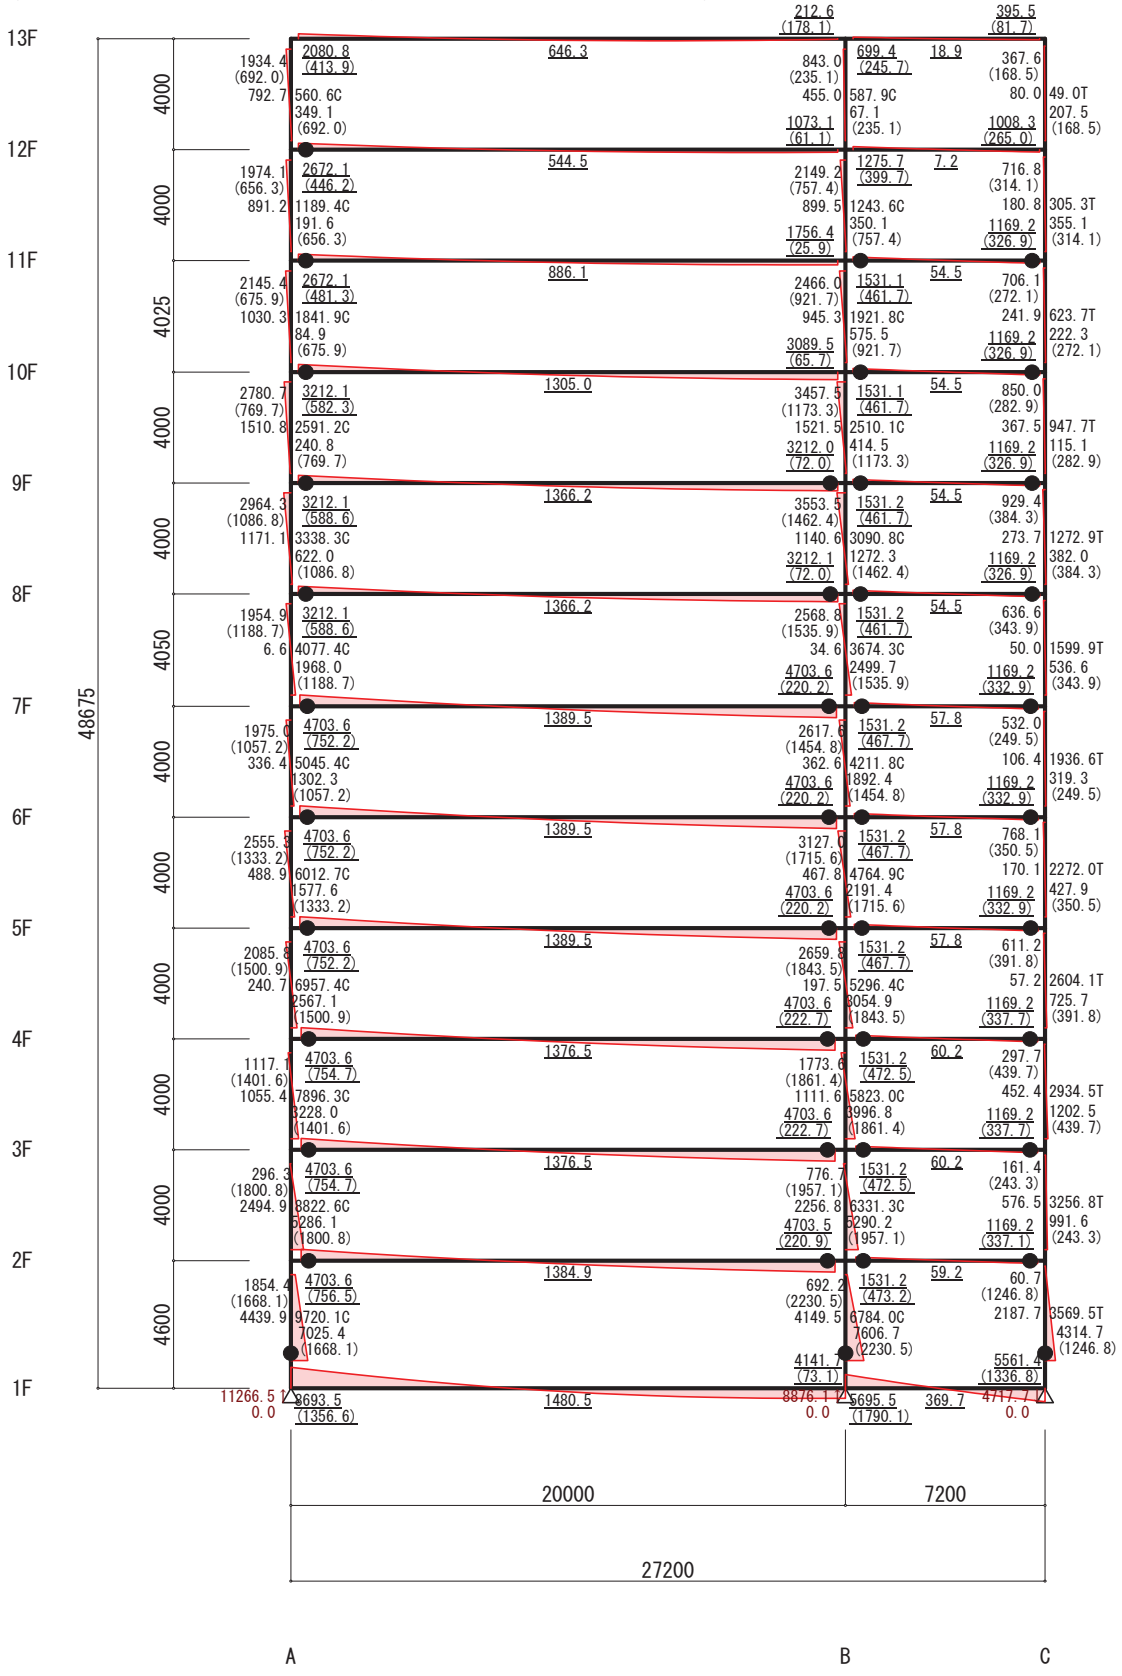


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

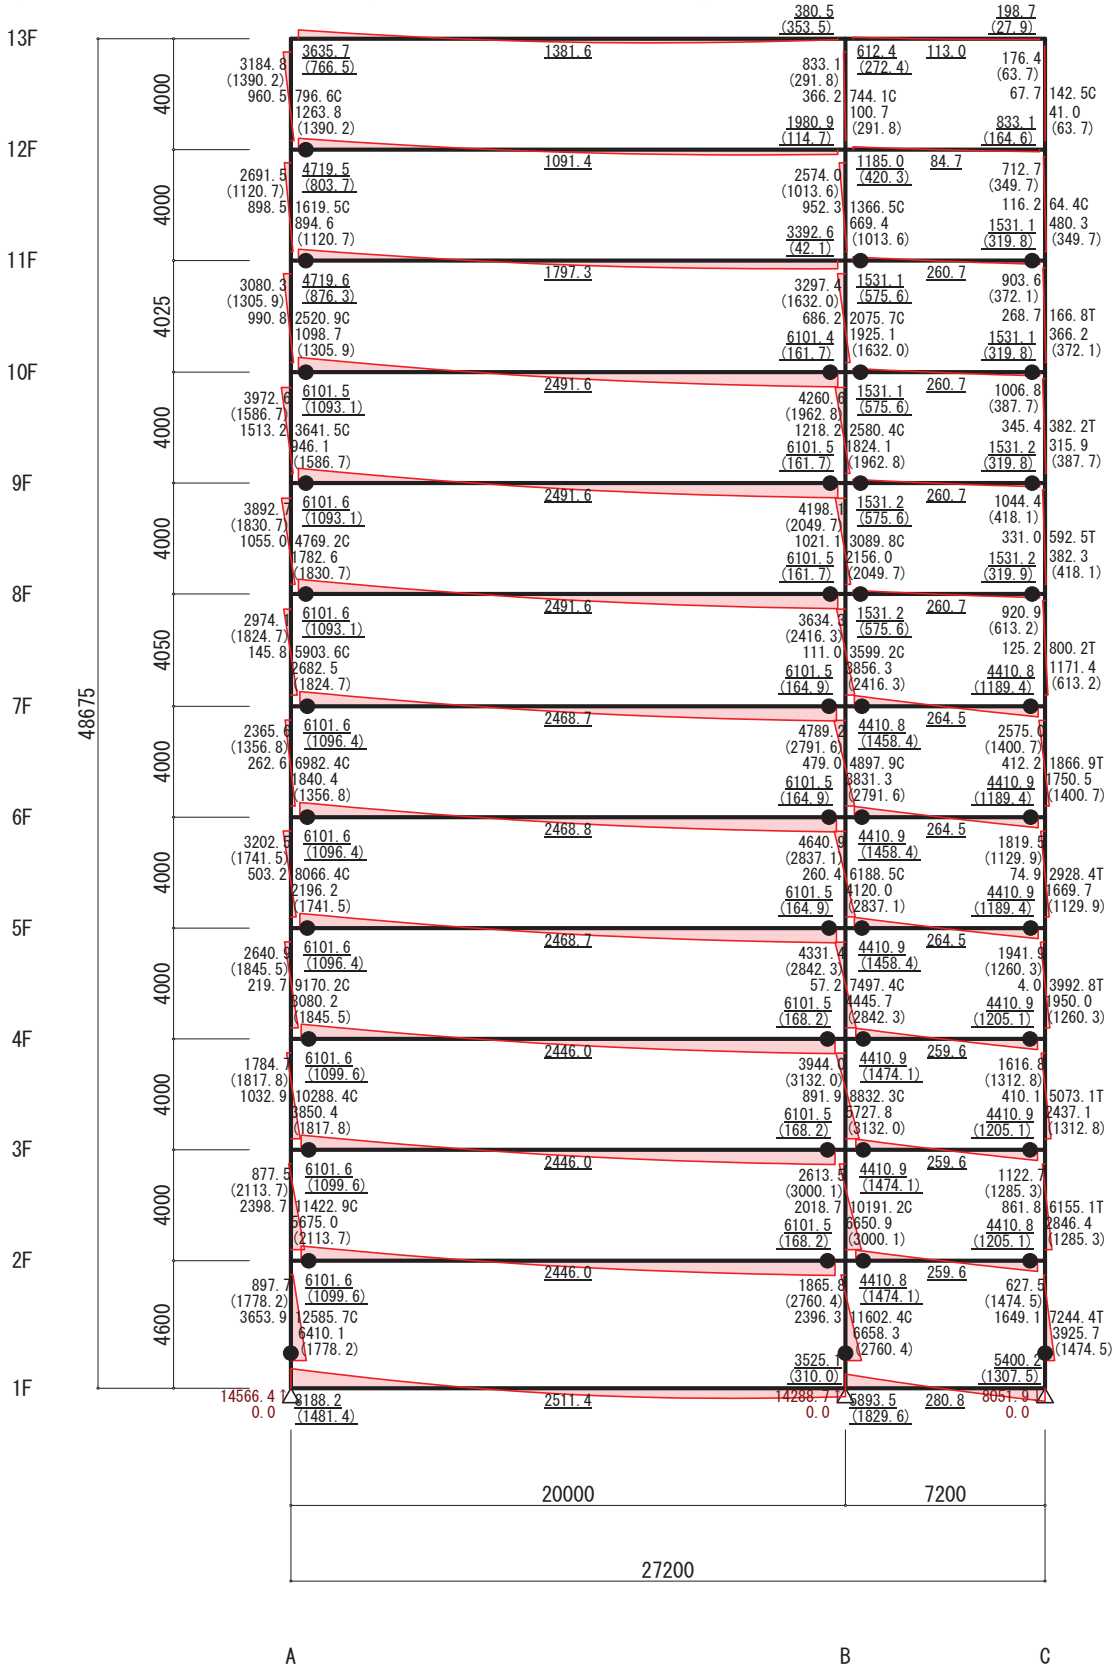


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

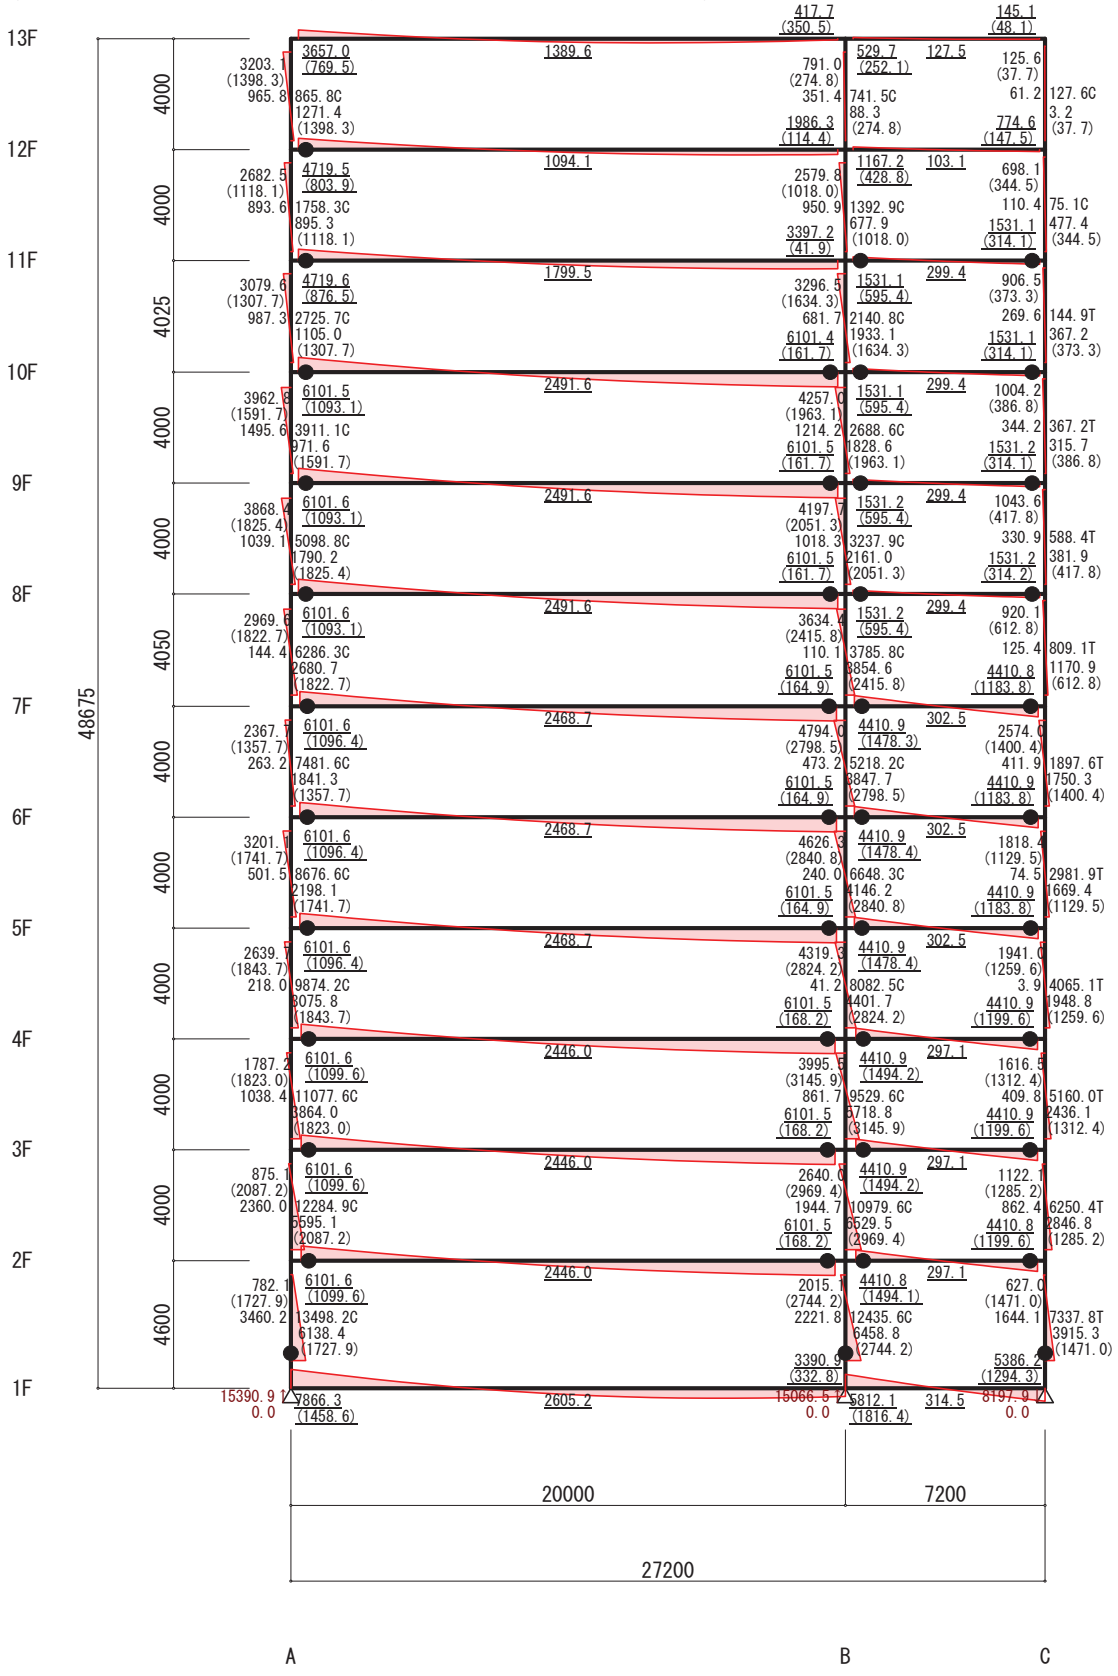


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

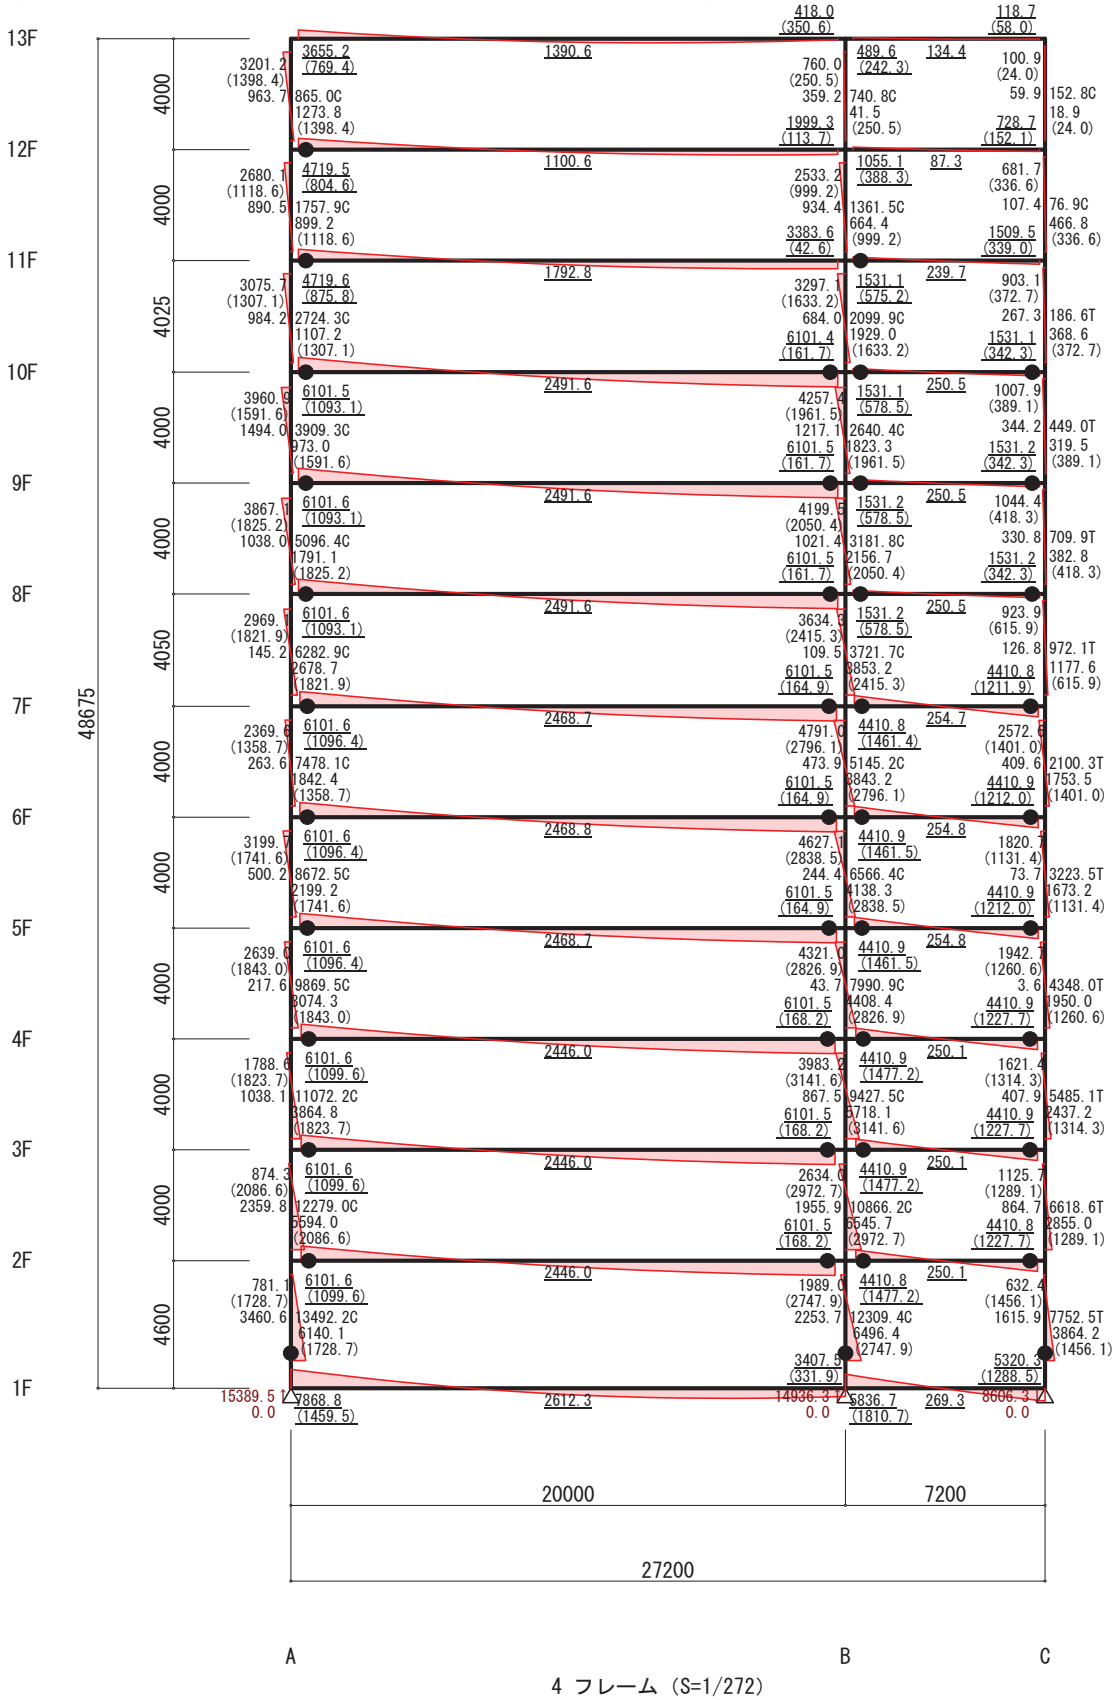


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

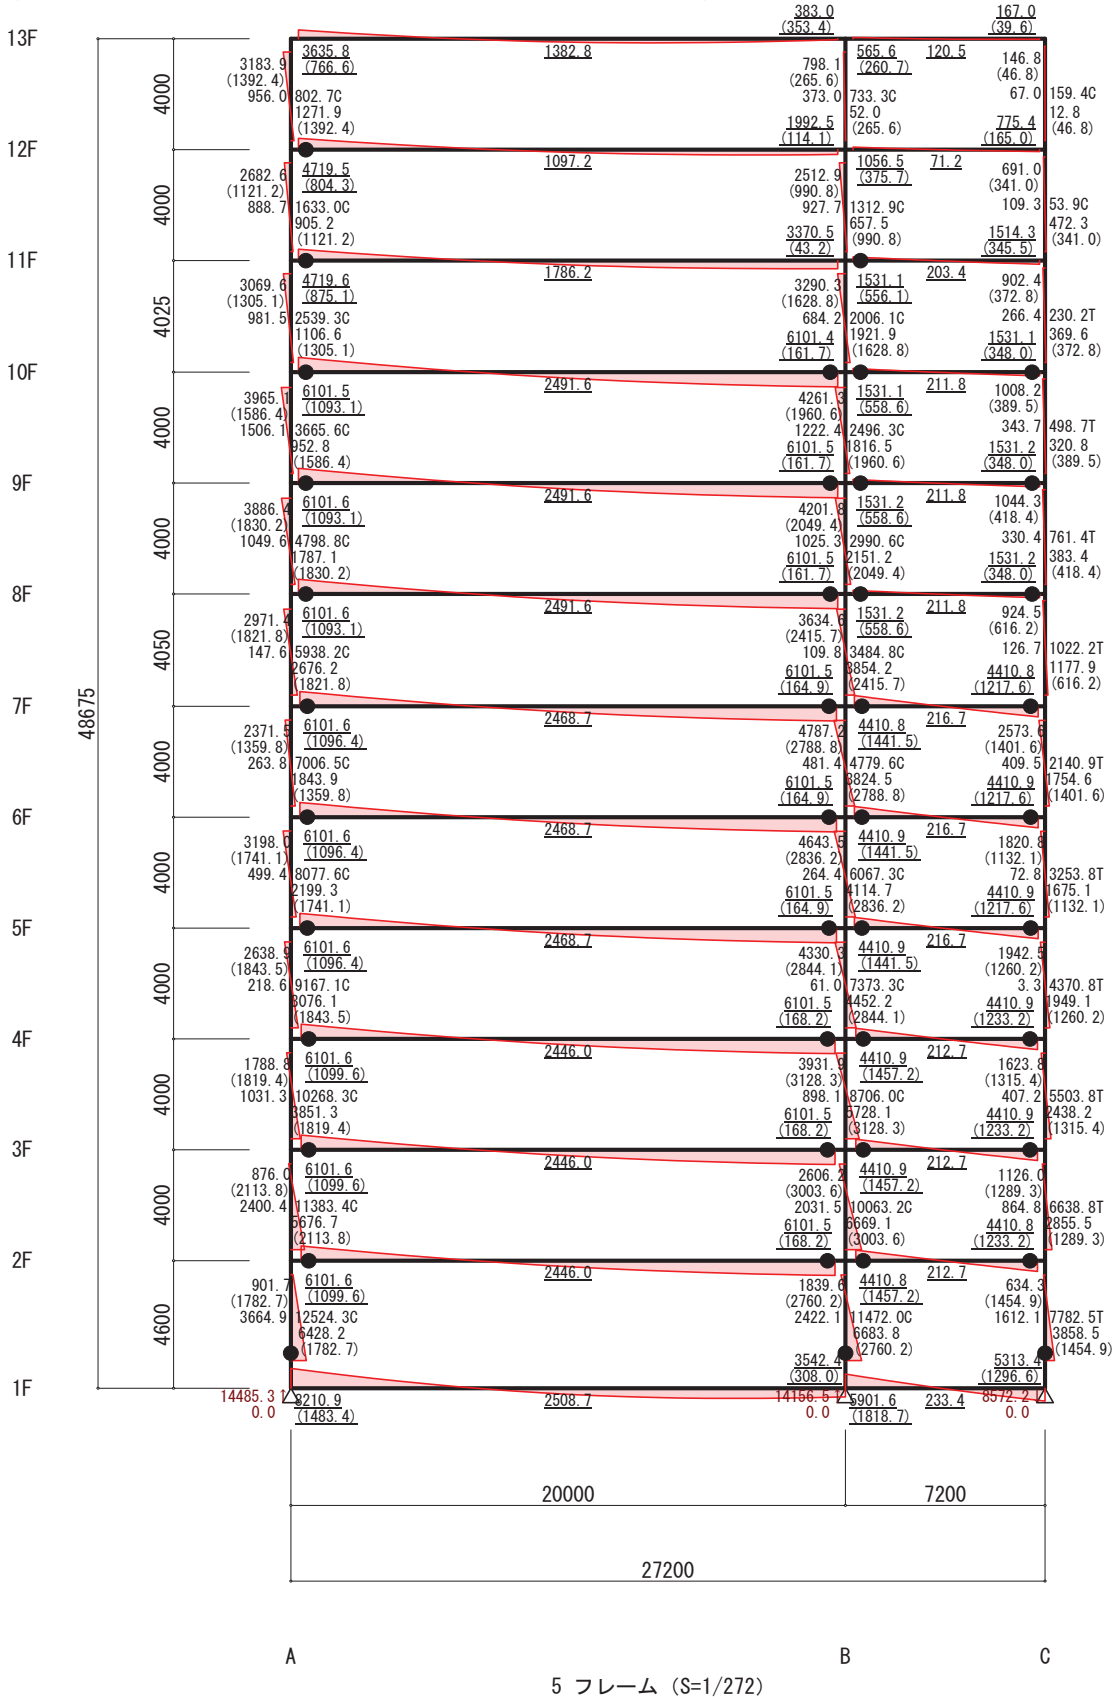

5 フレーム（S=1/272）


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

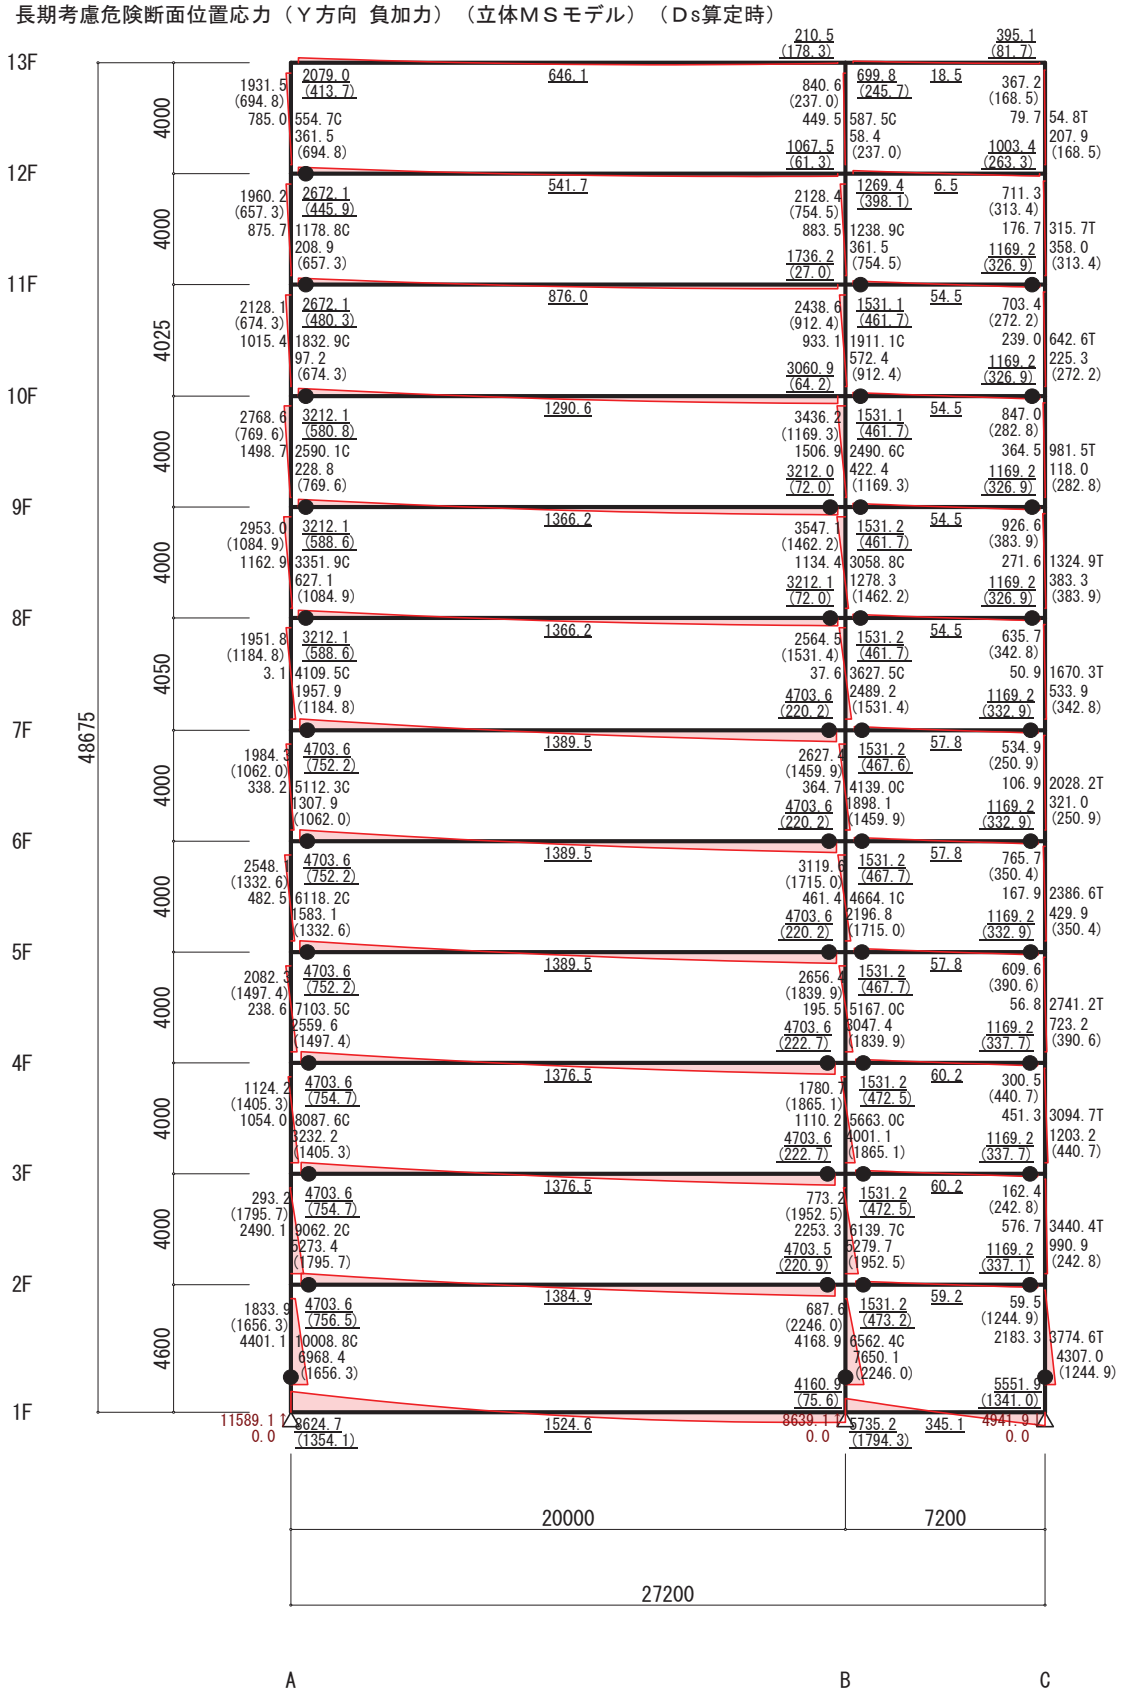



6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

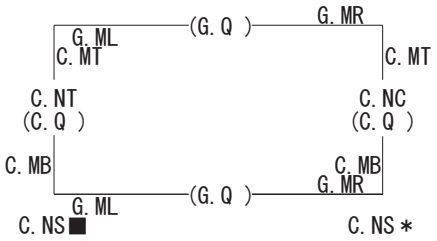

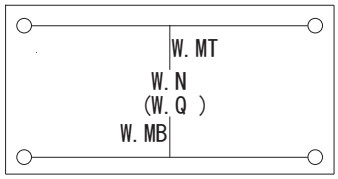


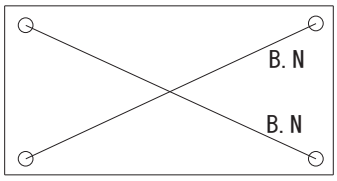


G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

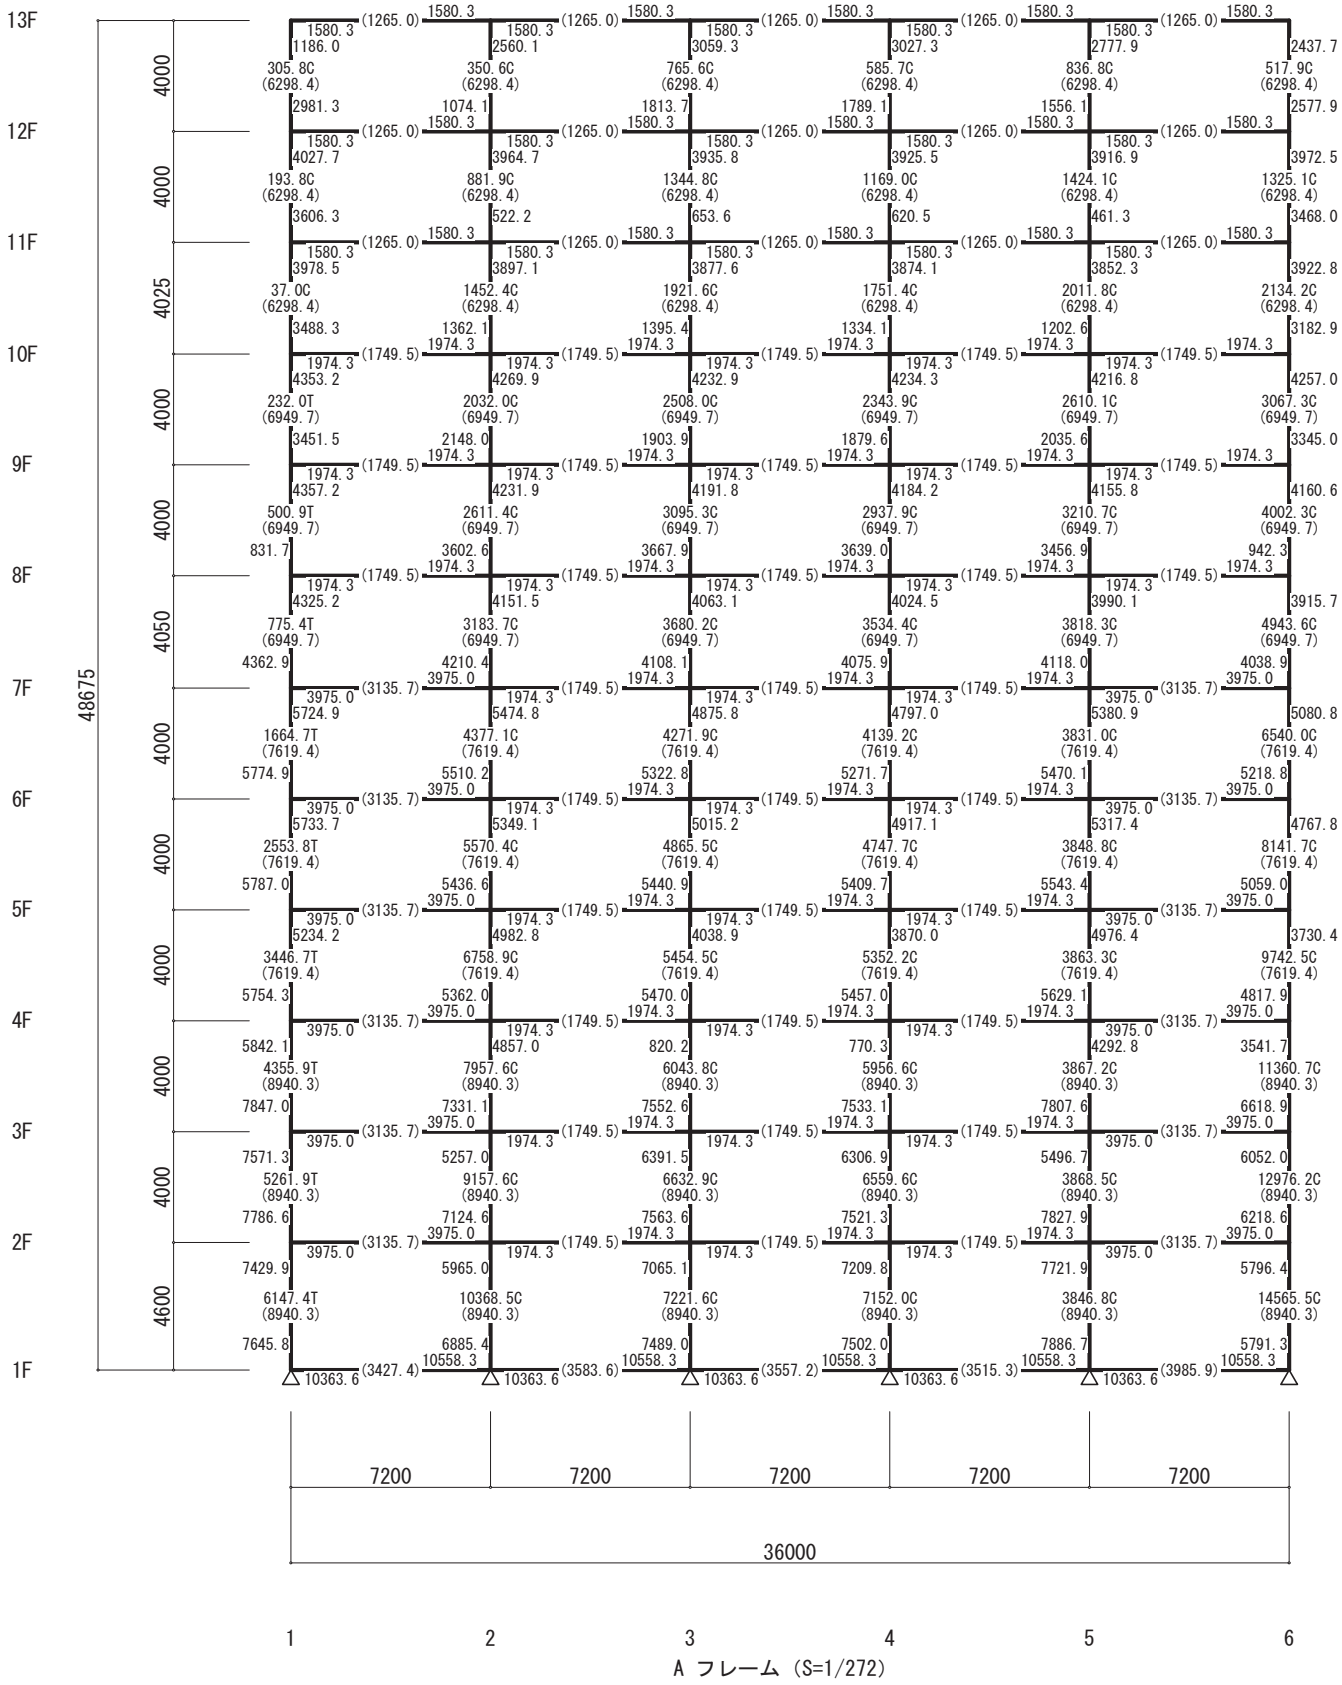


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

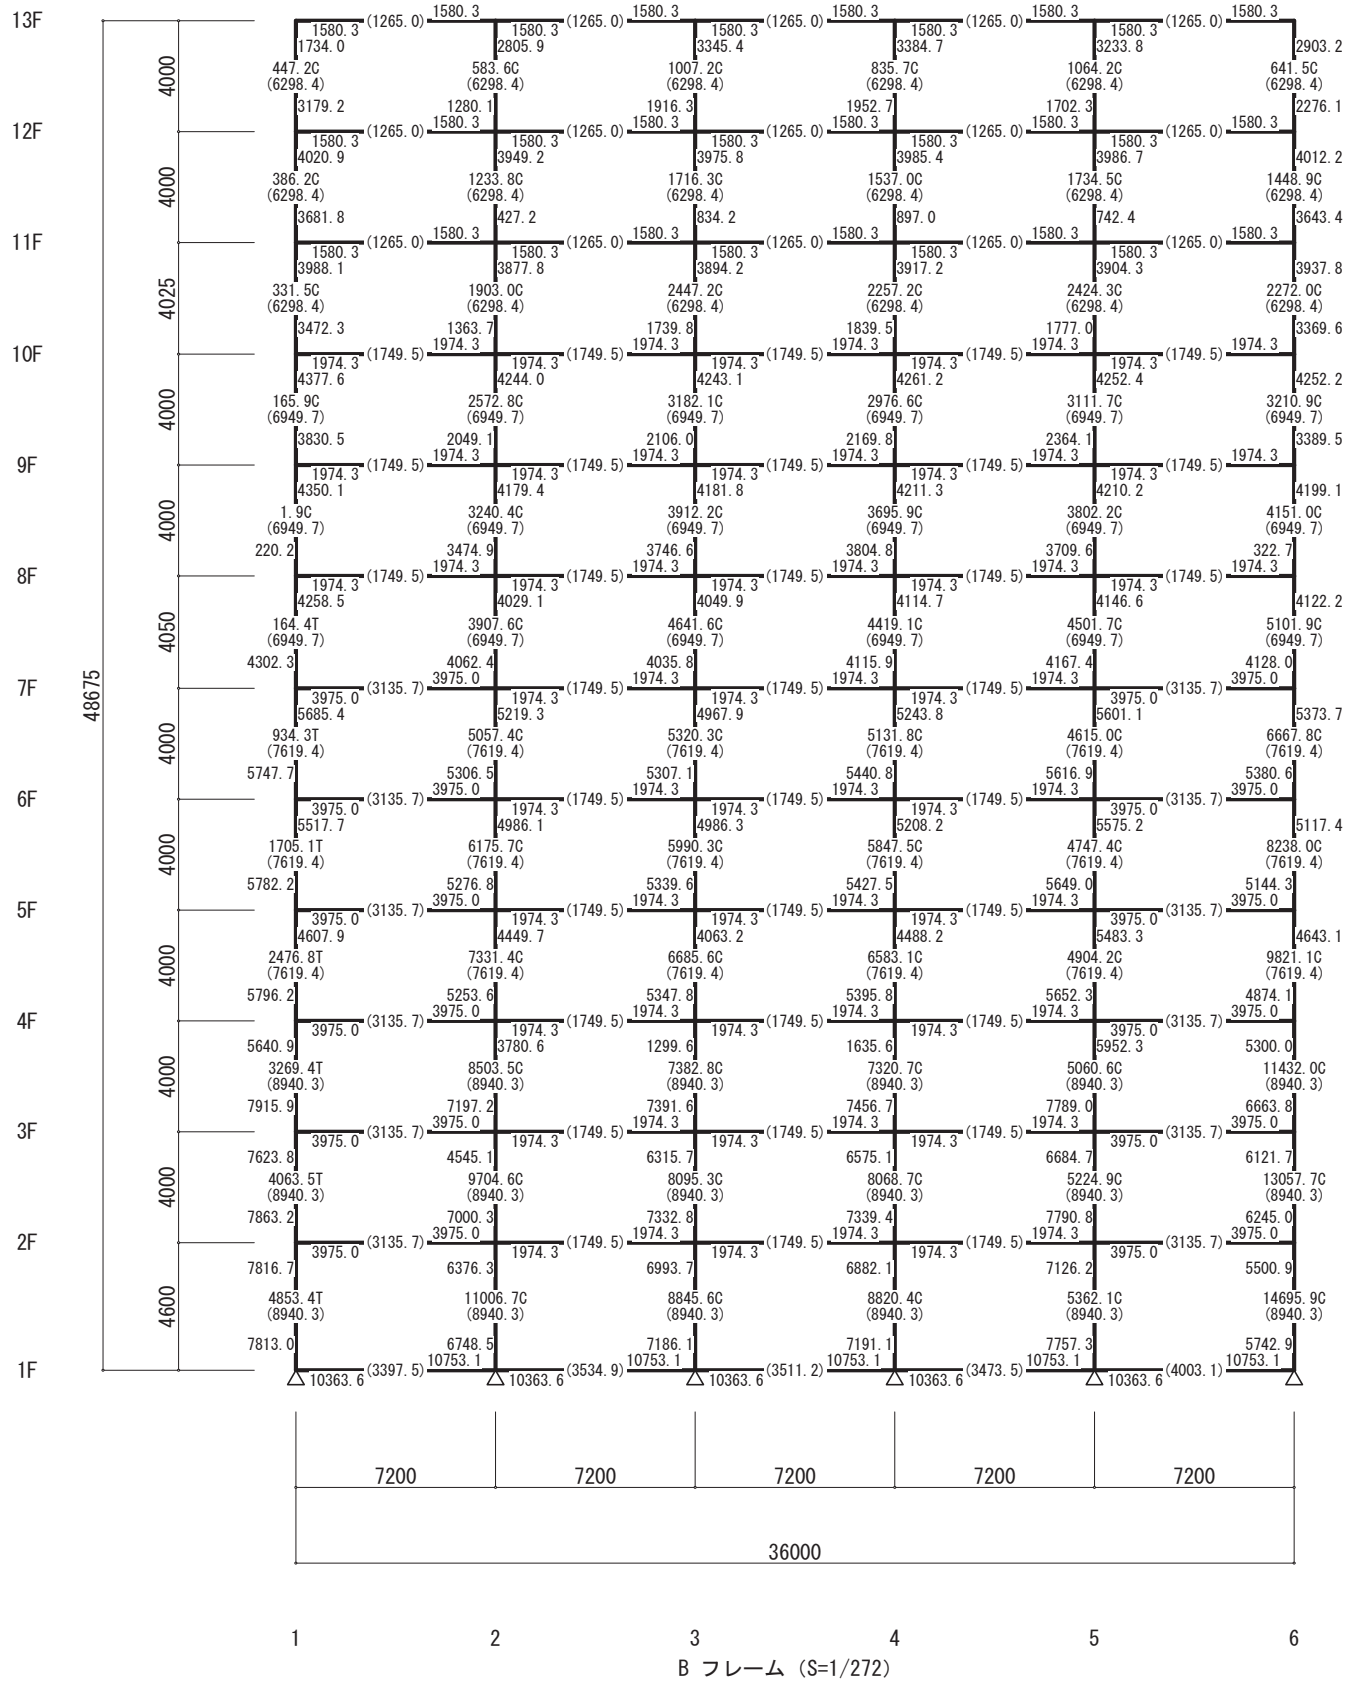


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

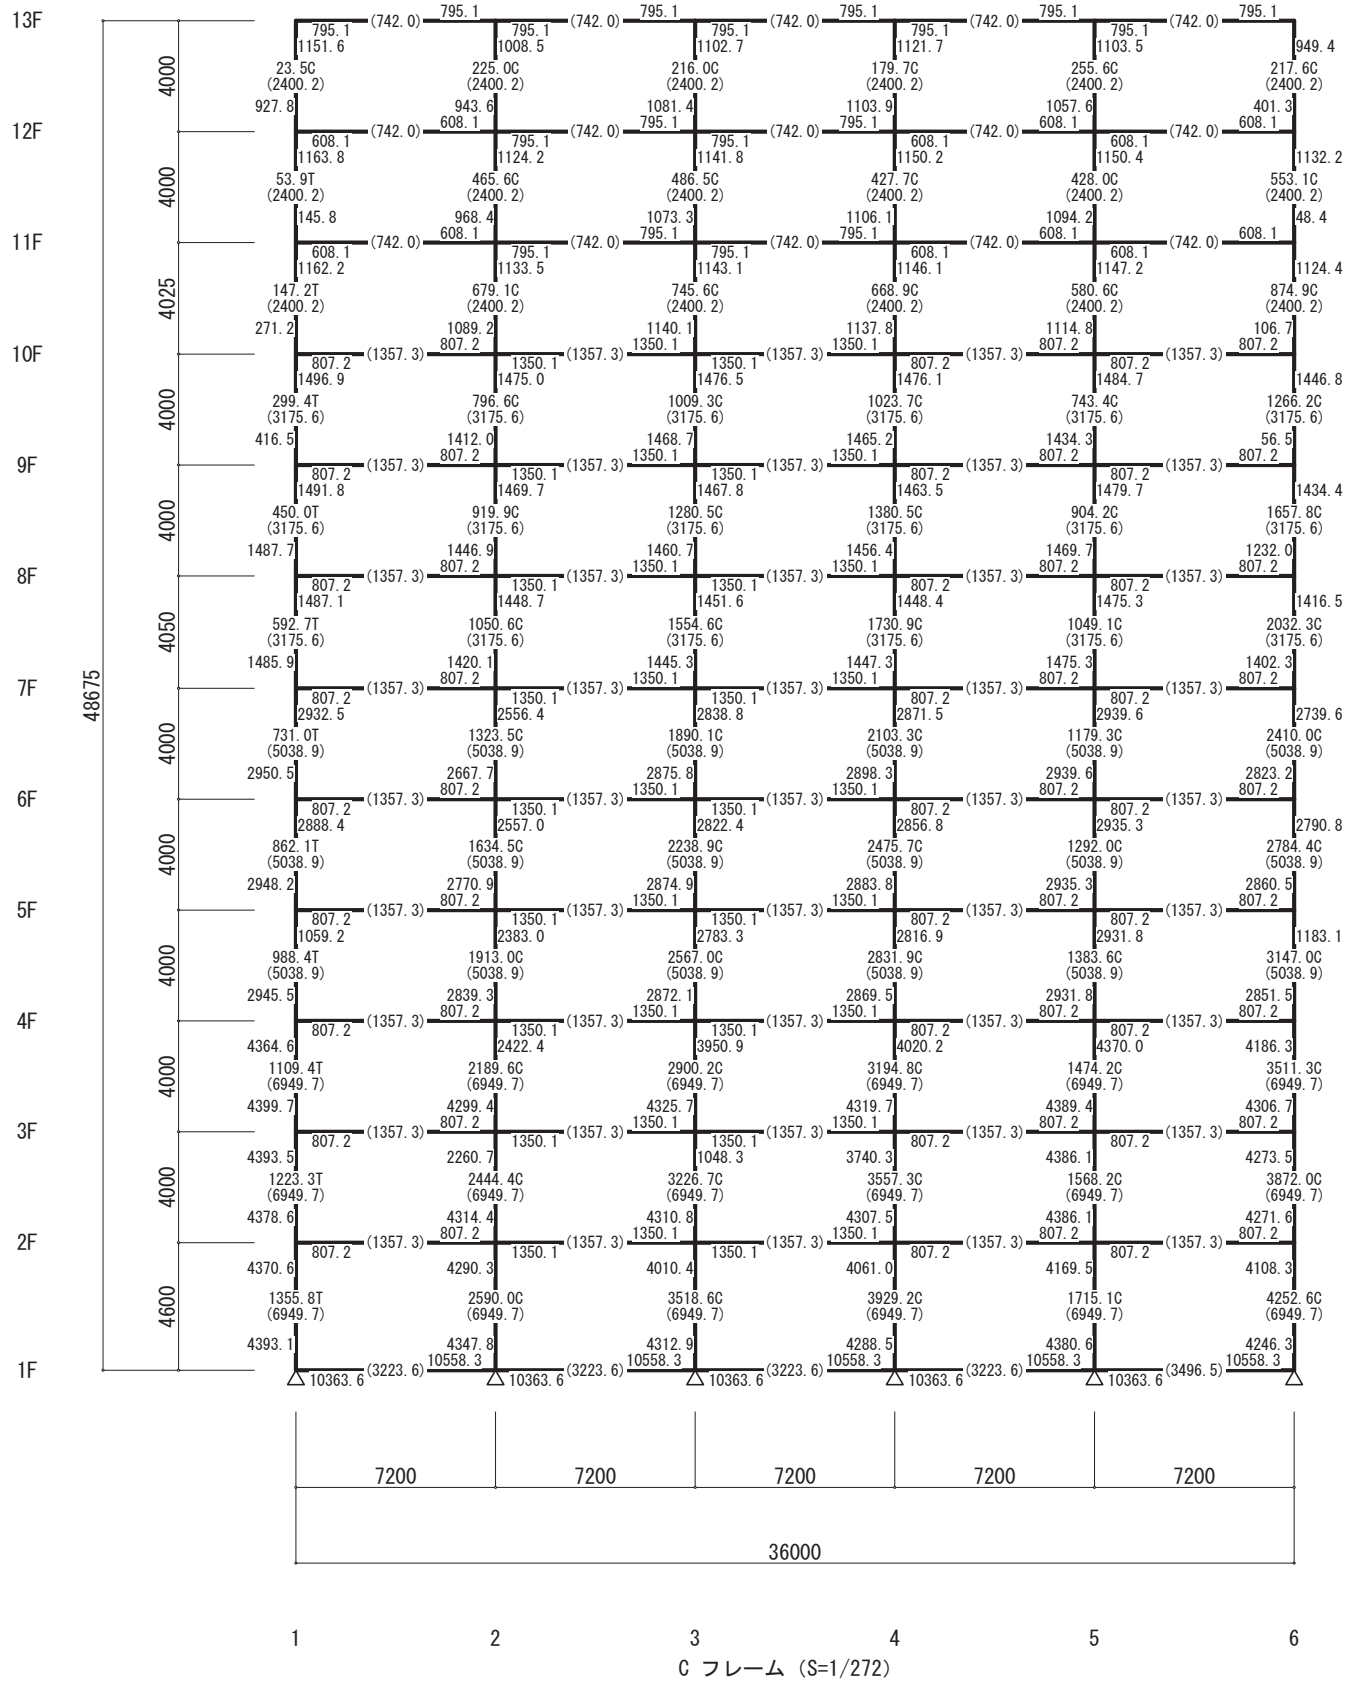


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

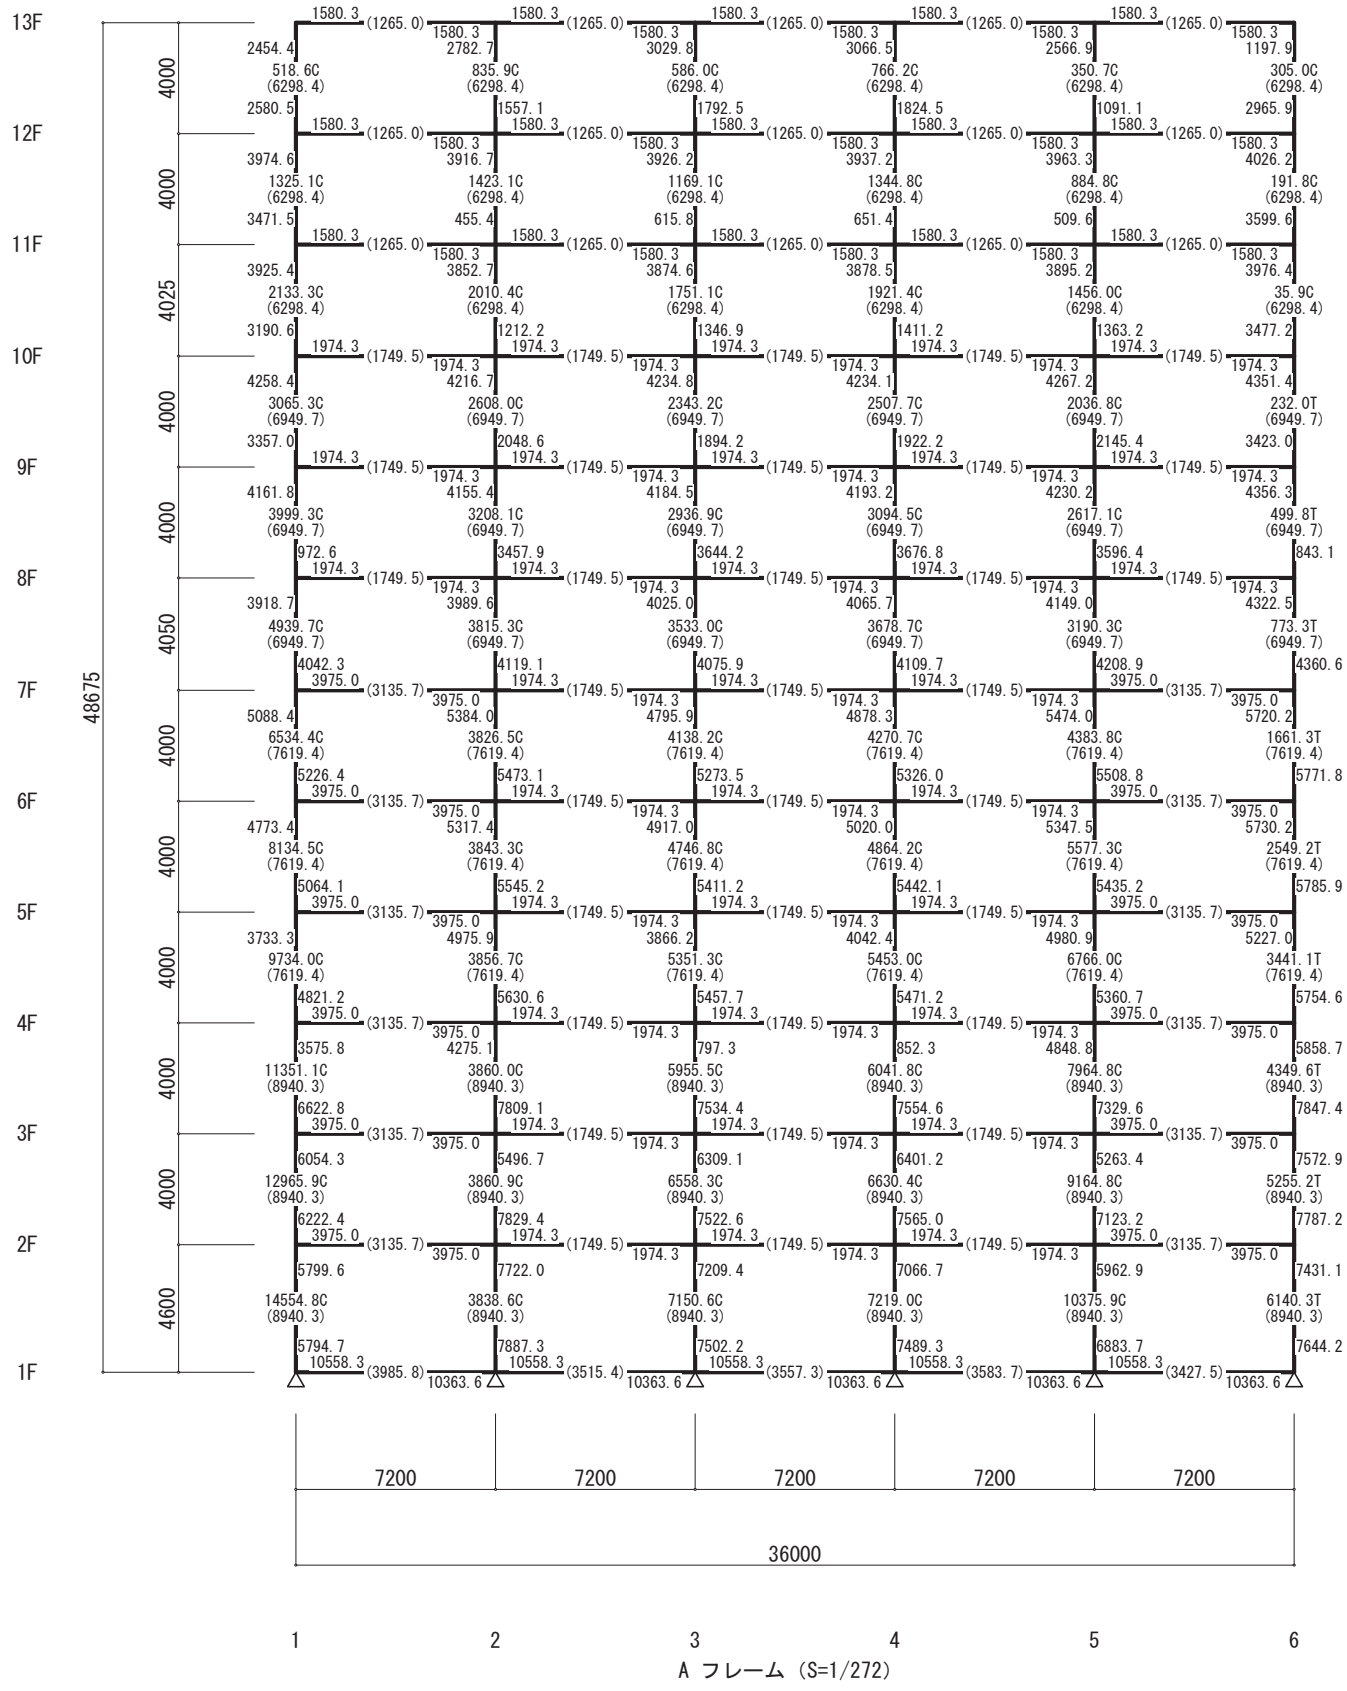


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

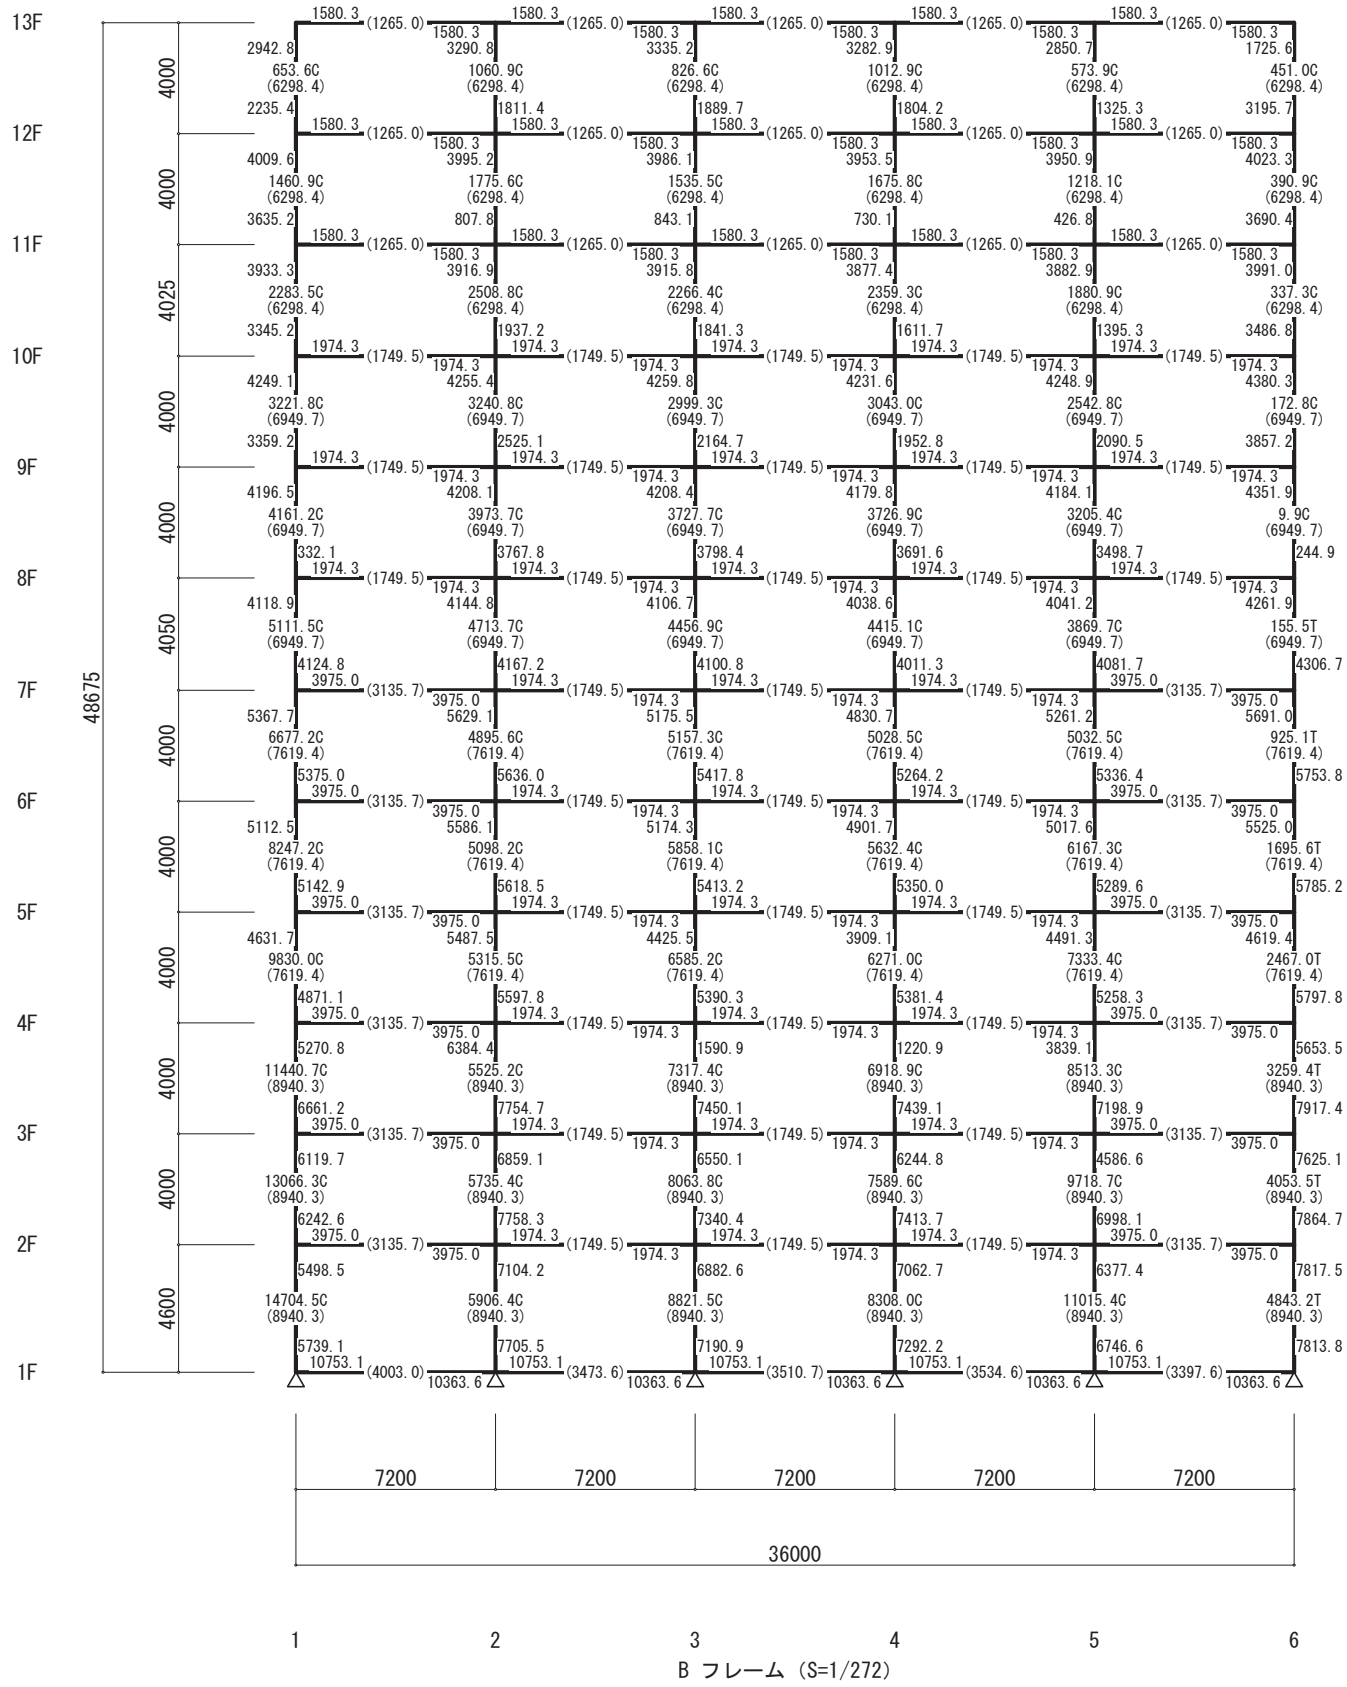

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

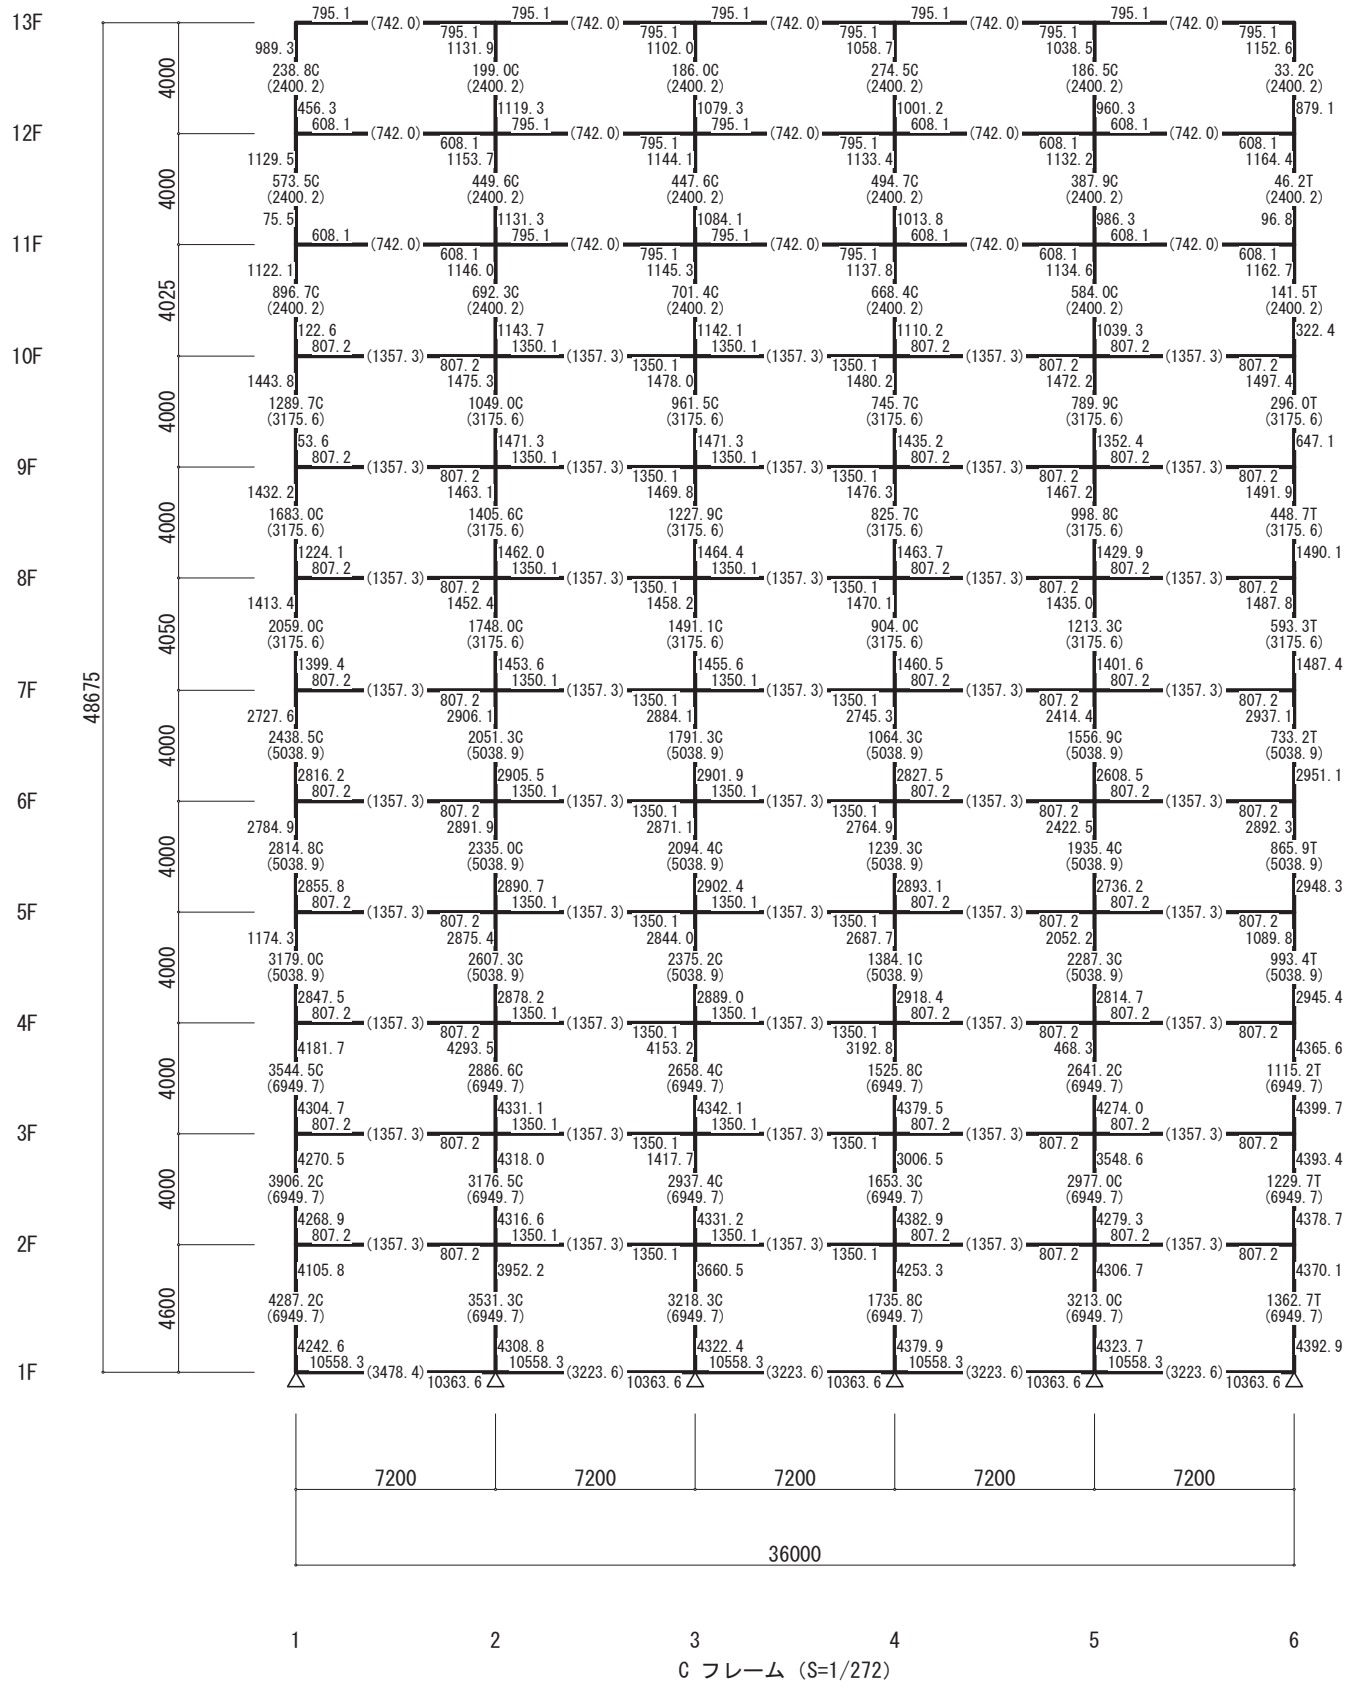


終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

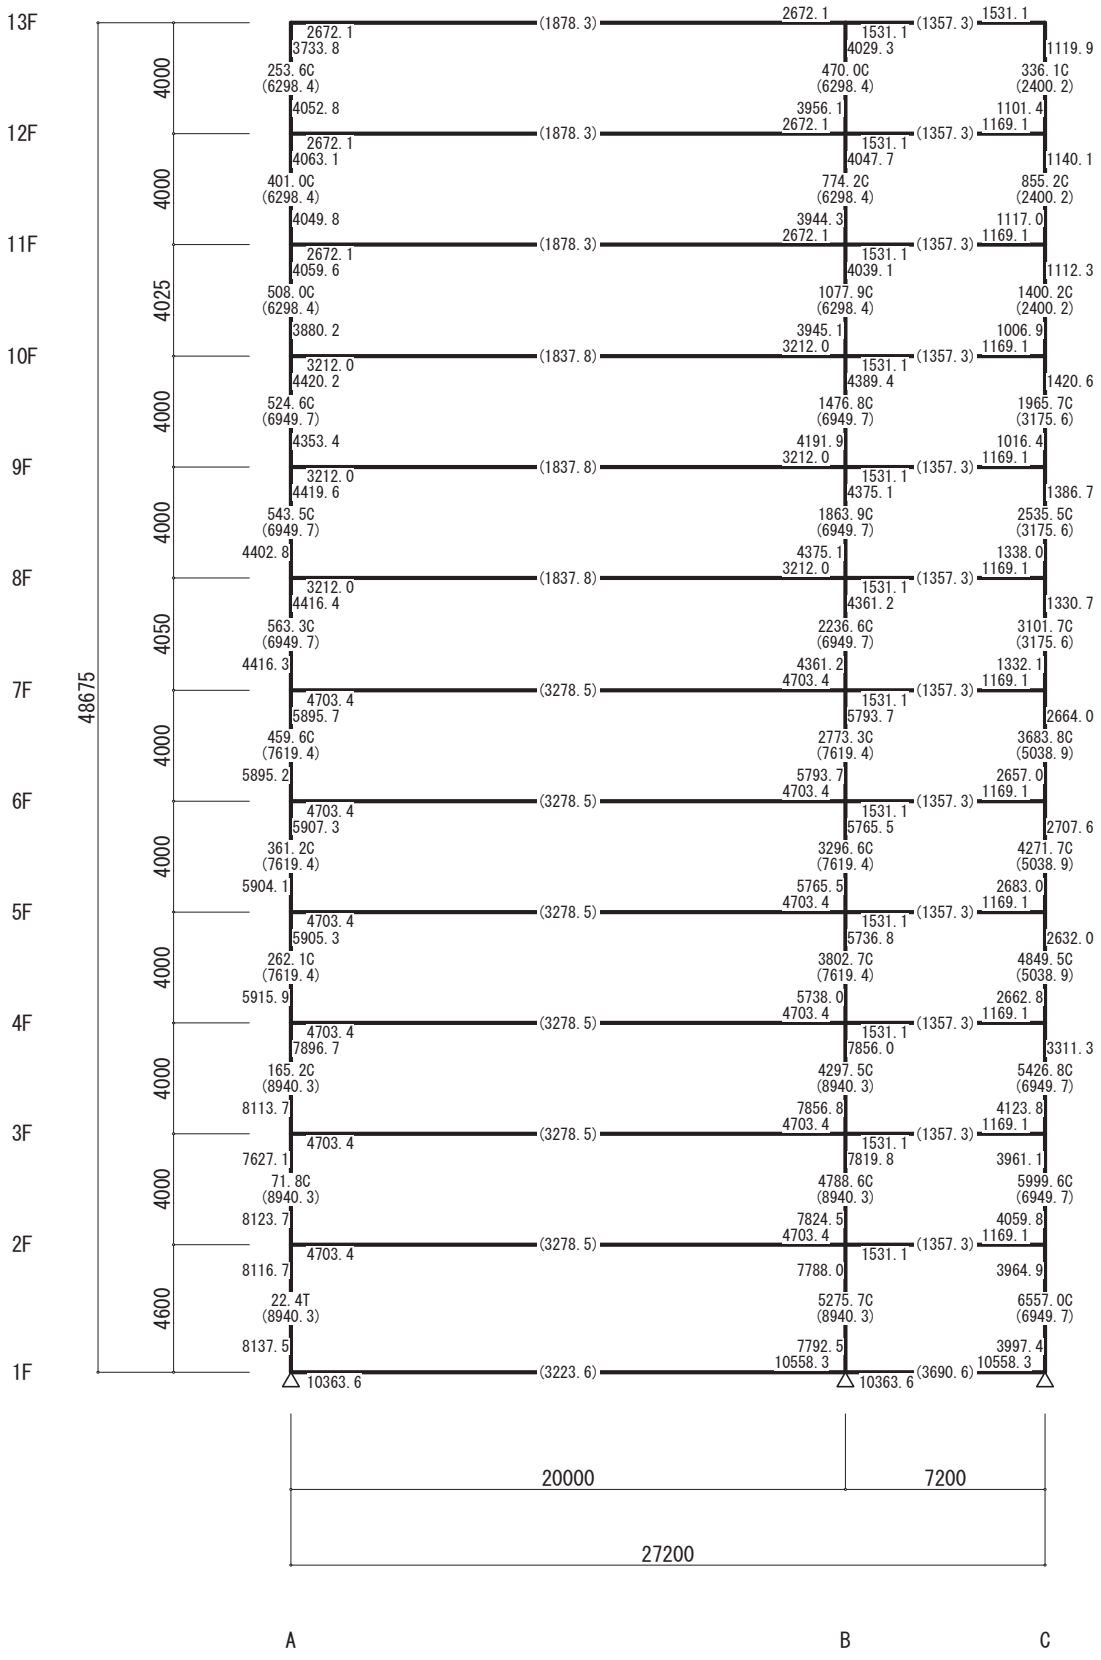


1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

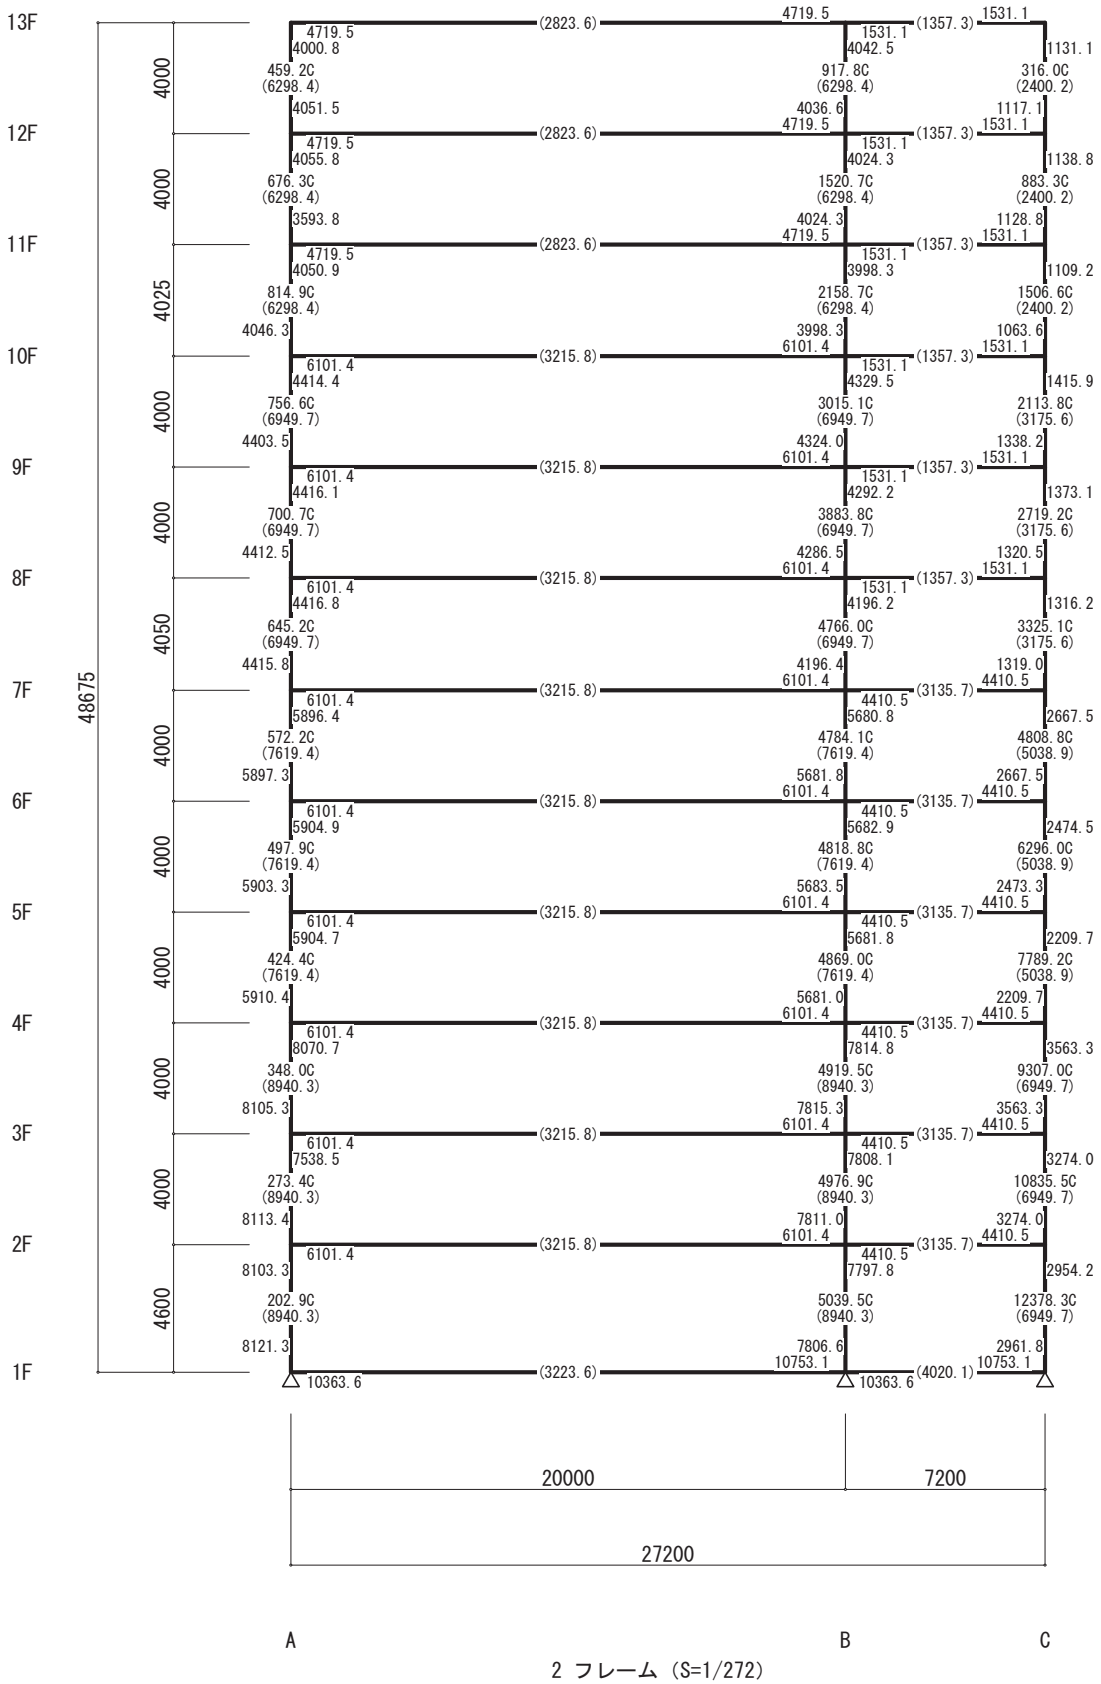


2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

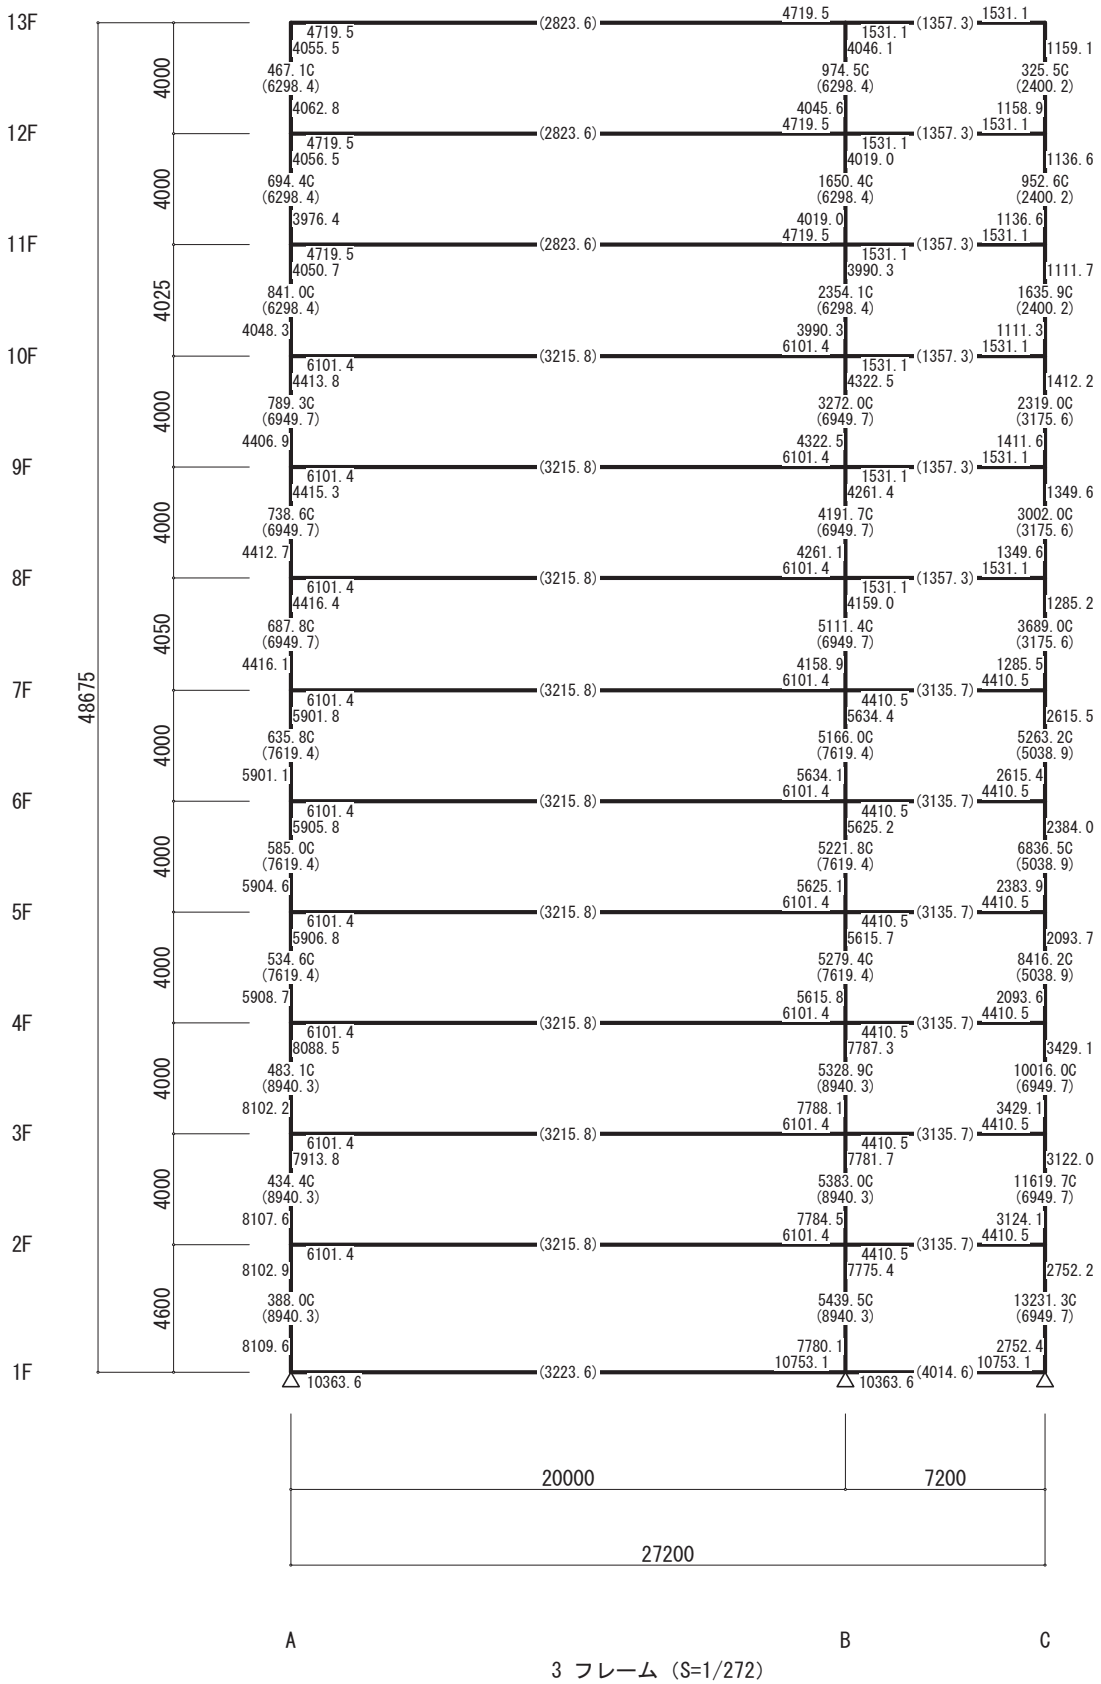


3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

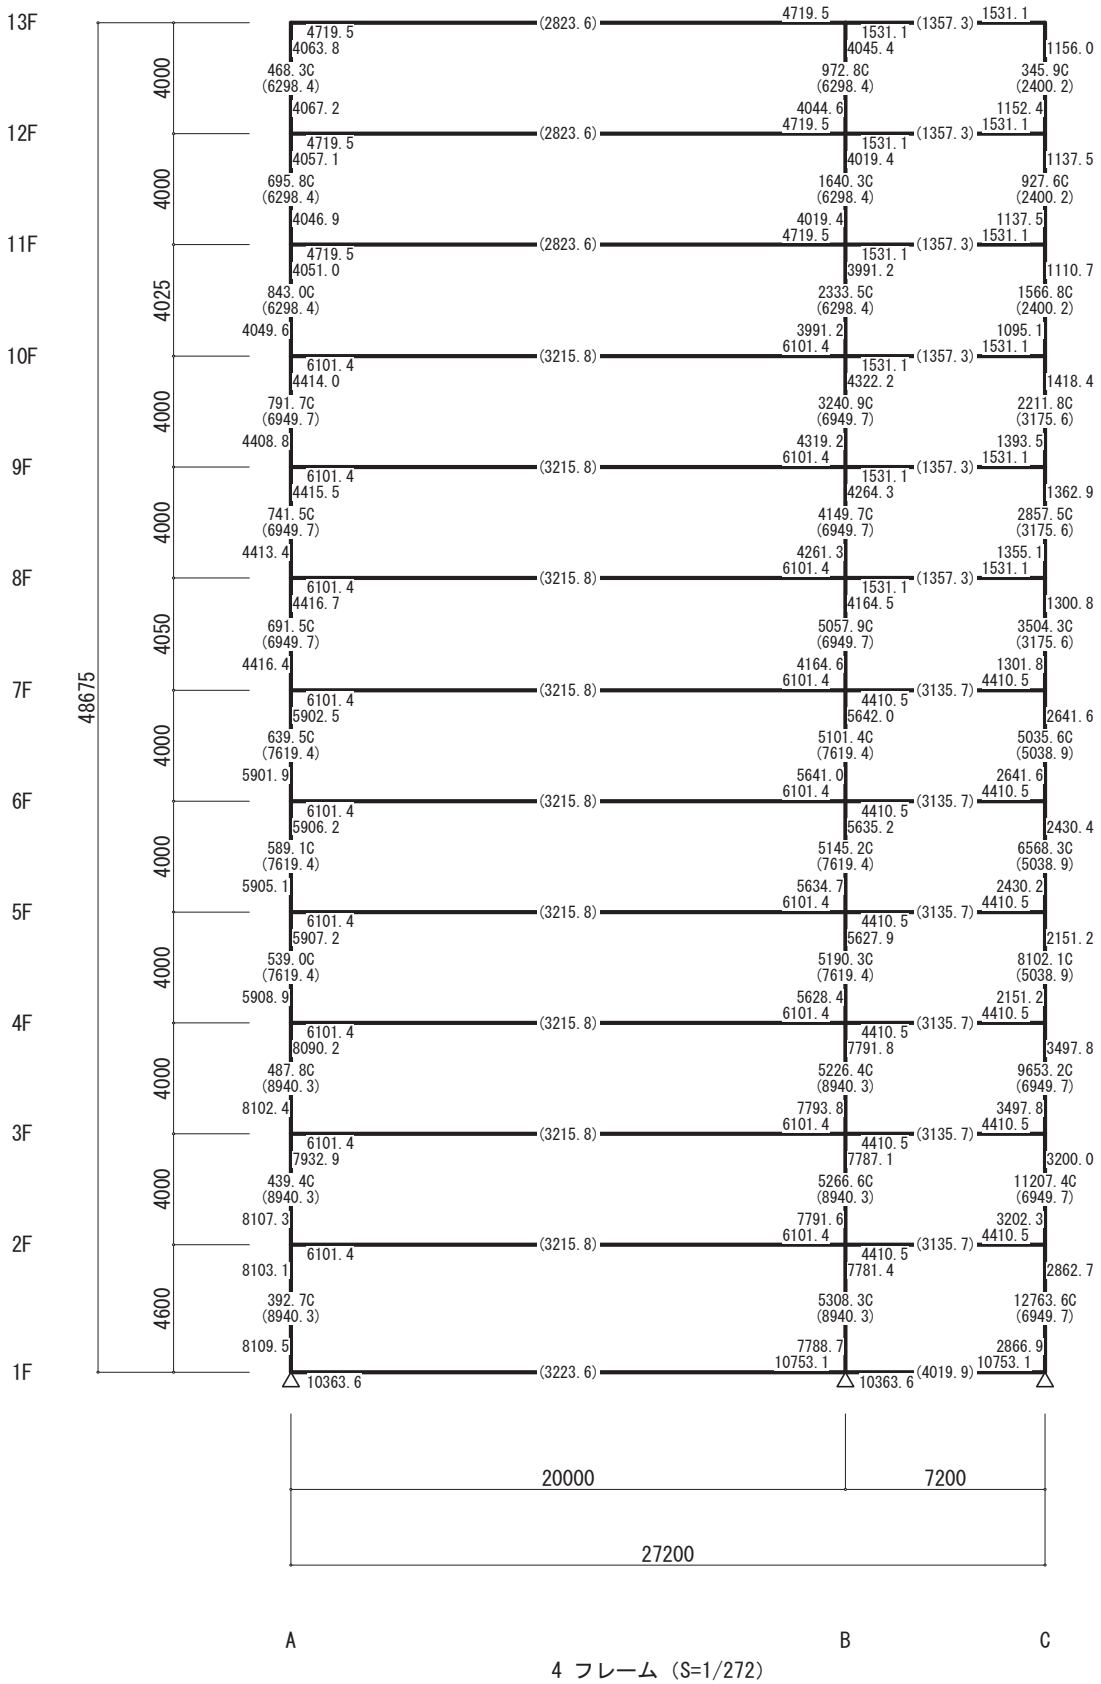


4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

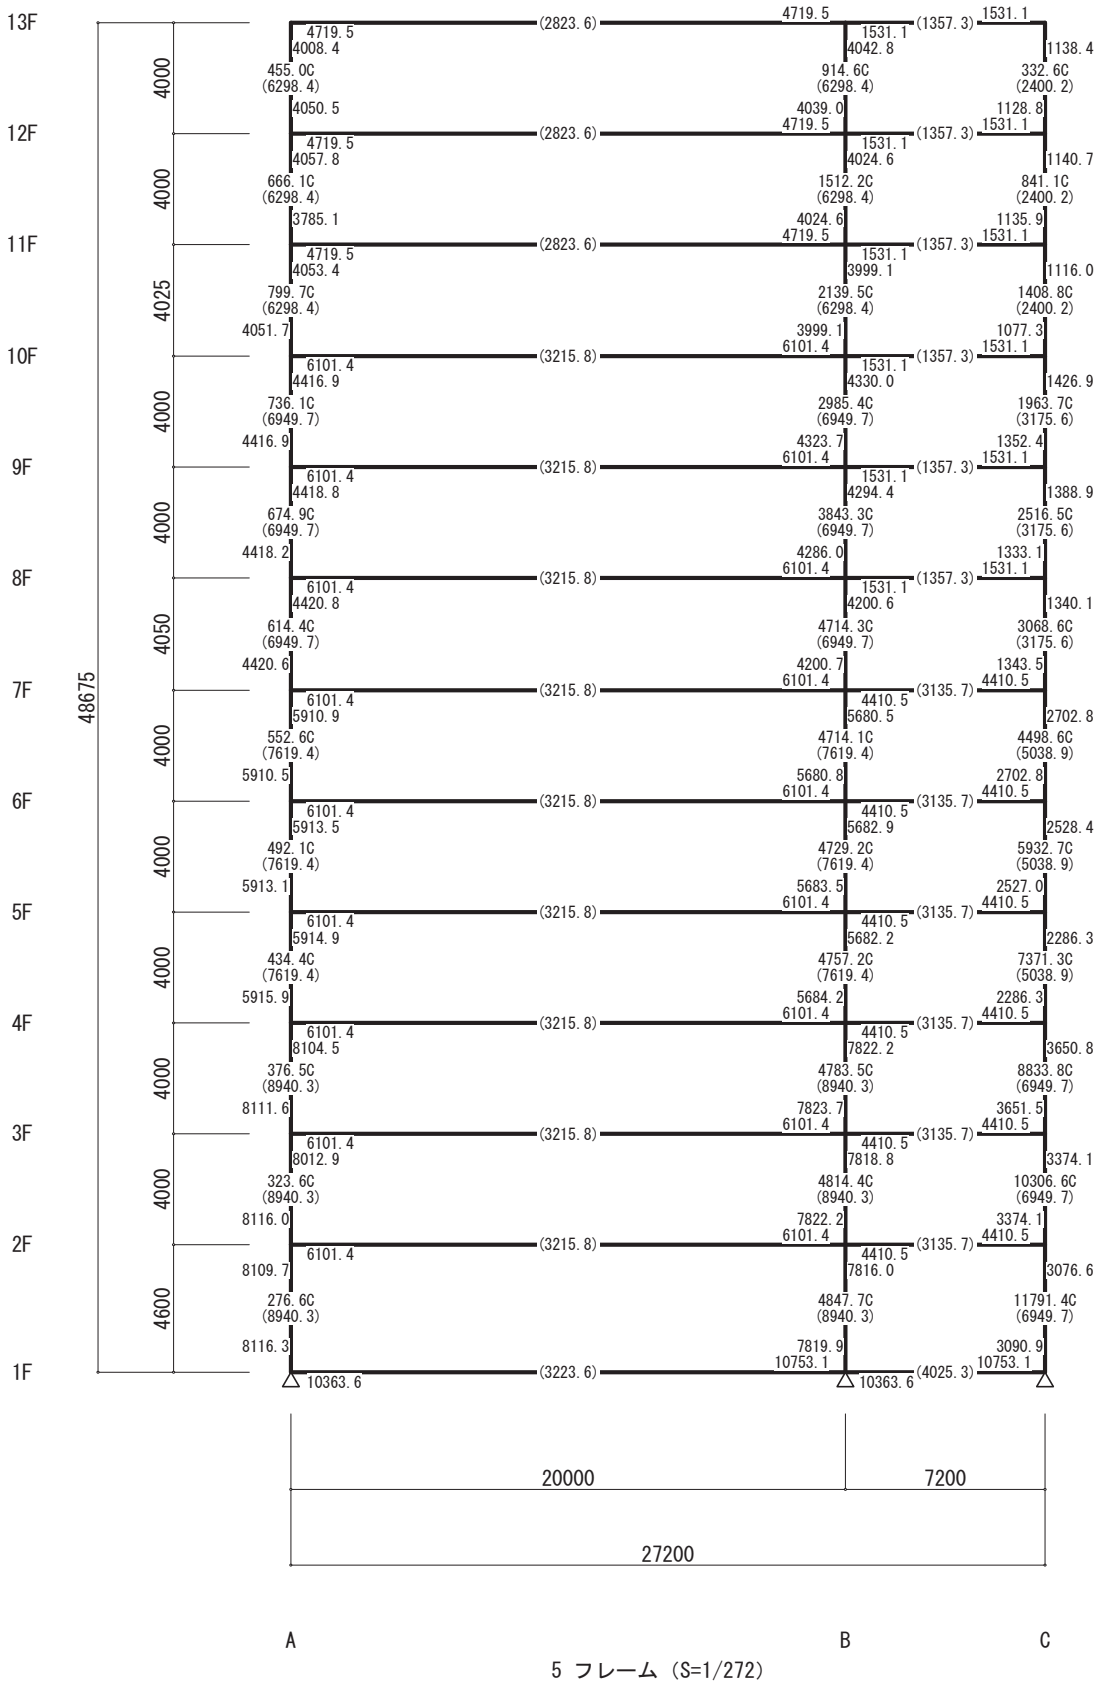


5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

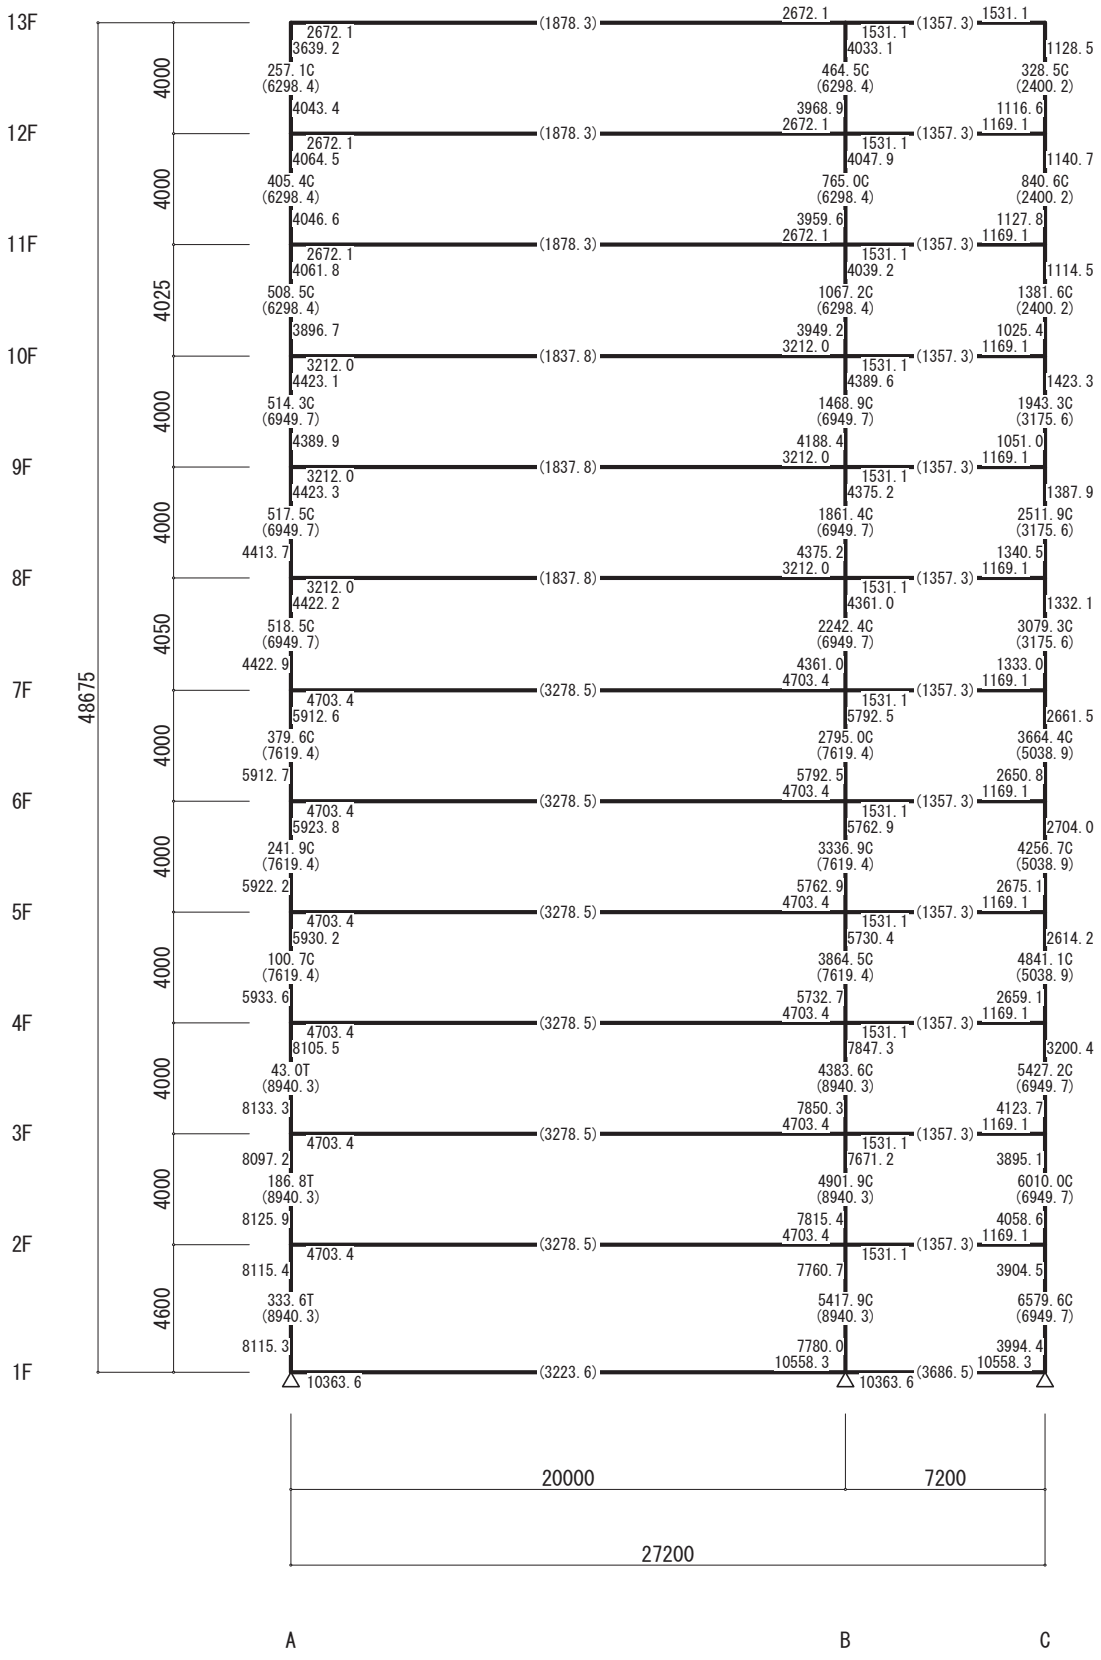


6 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

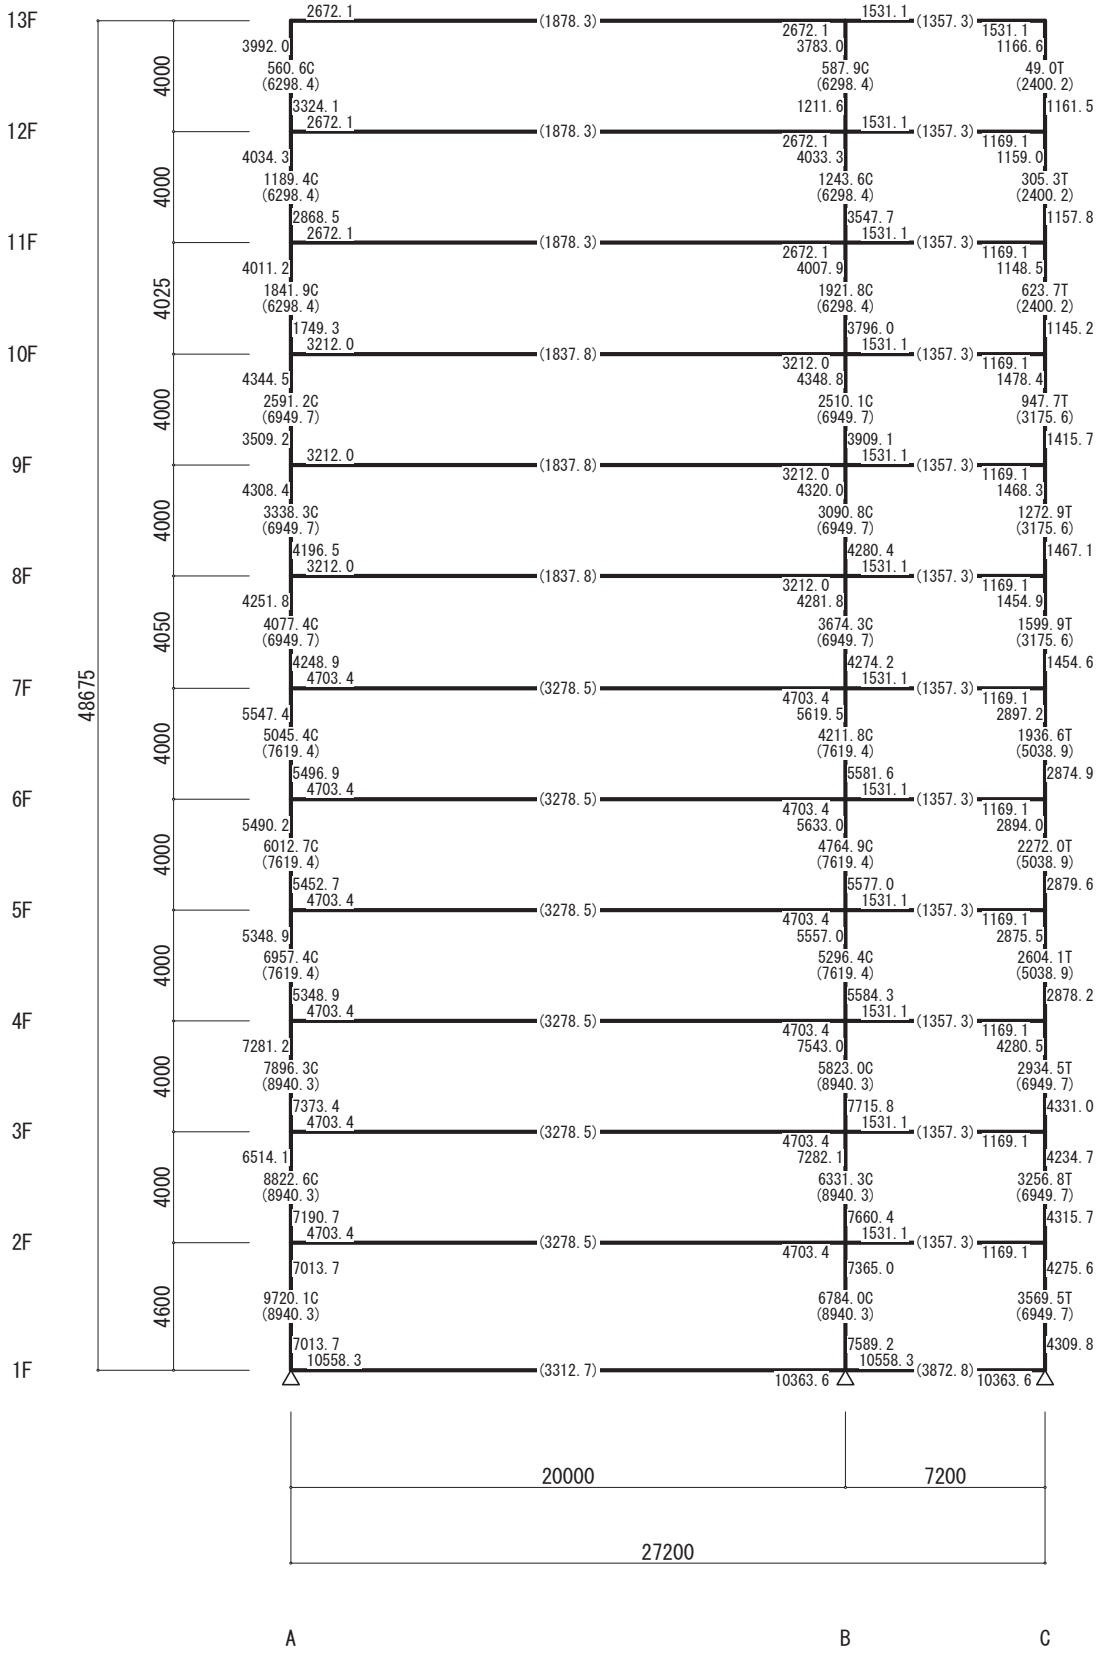


1 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

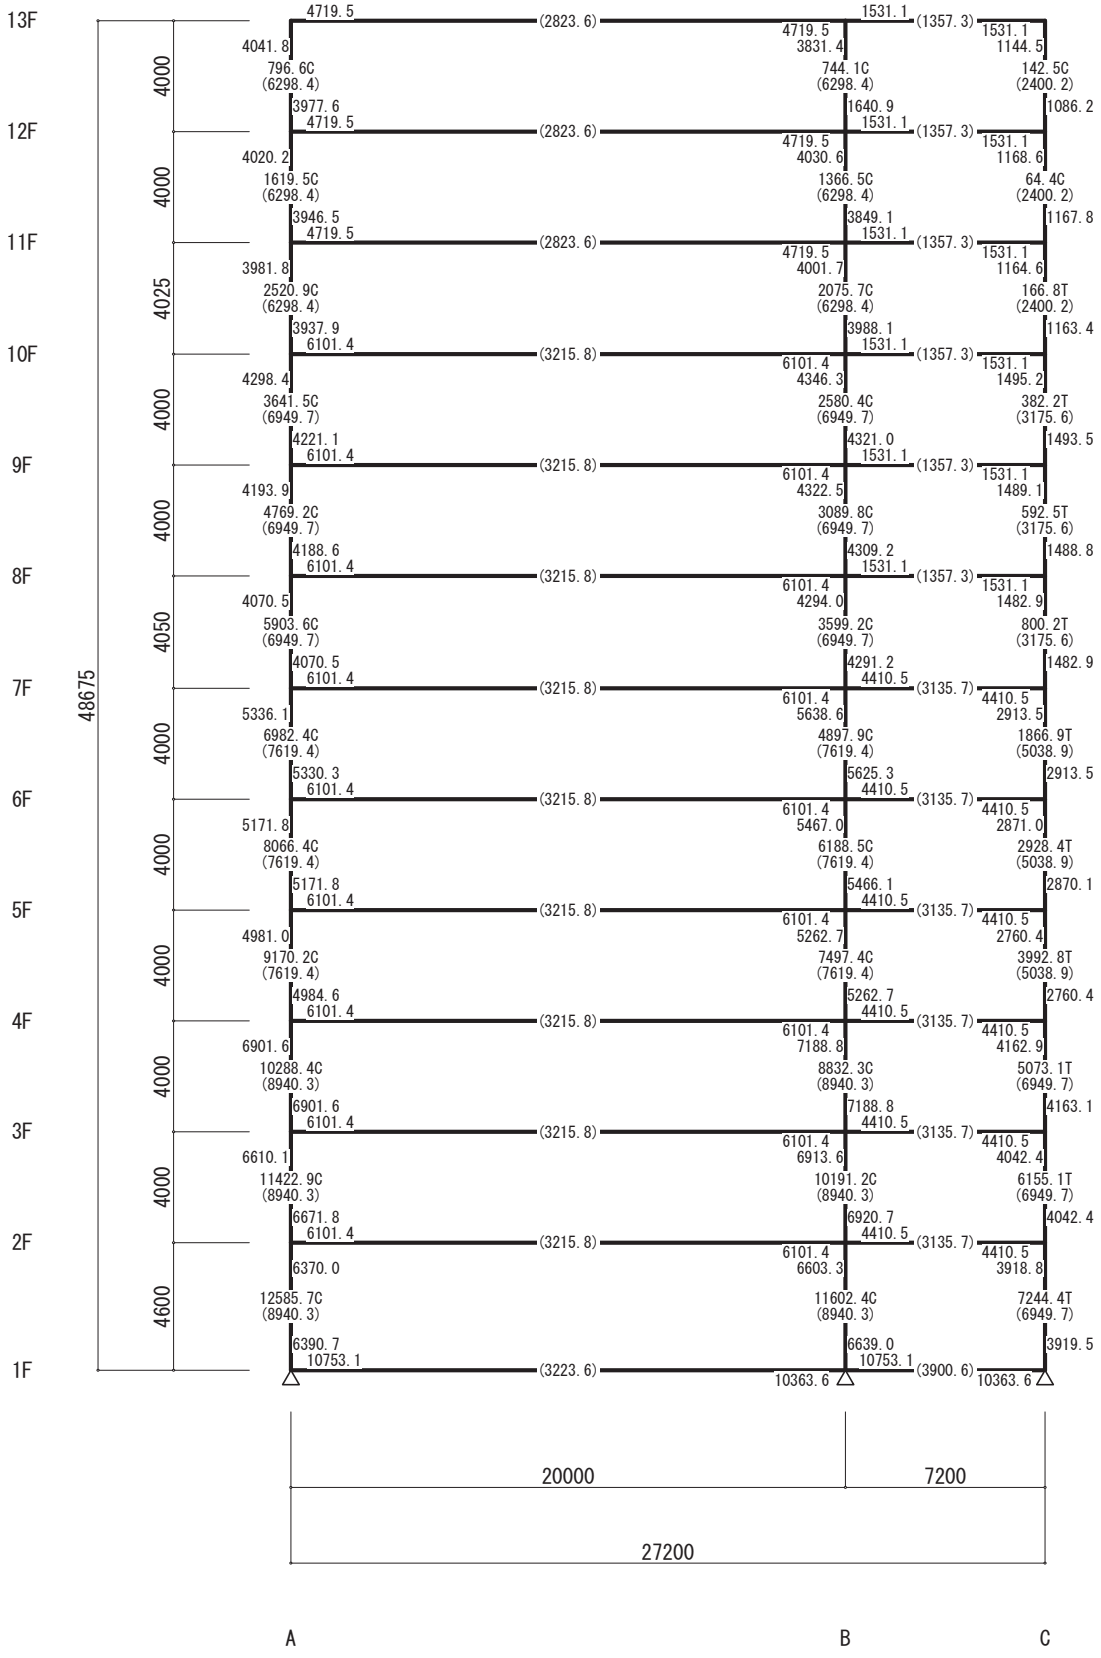


2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

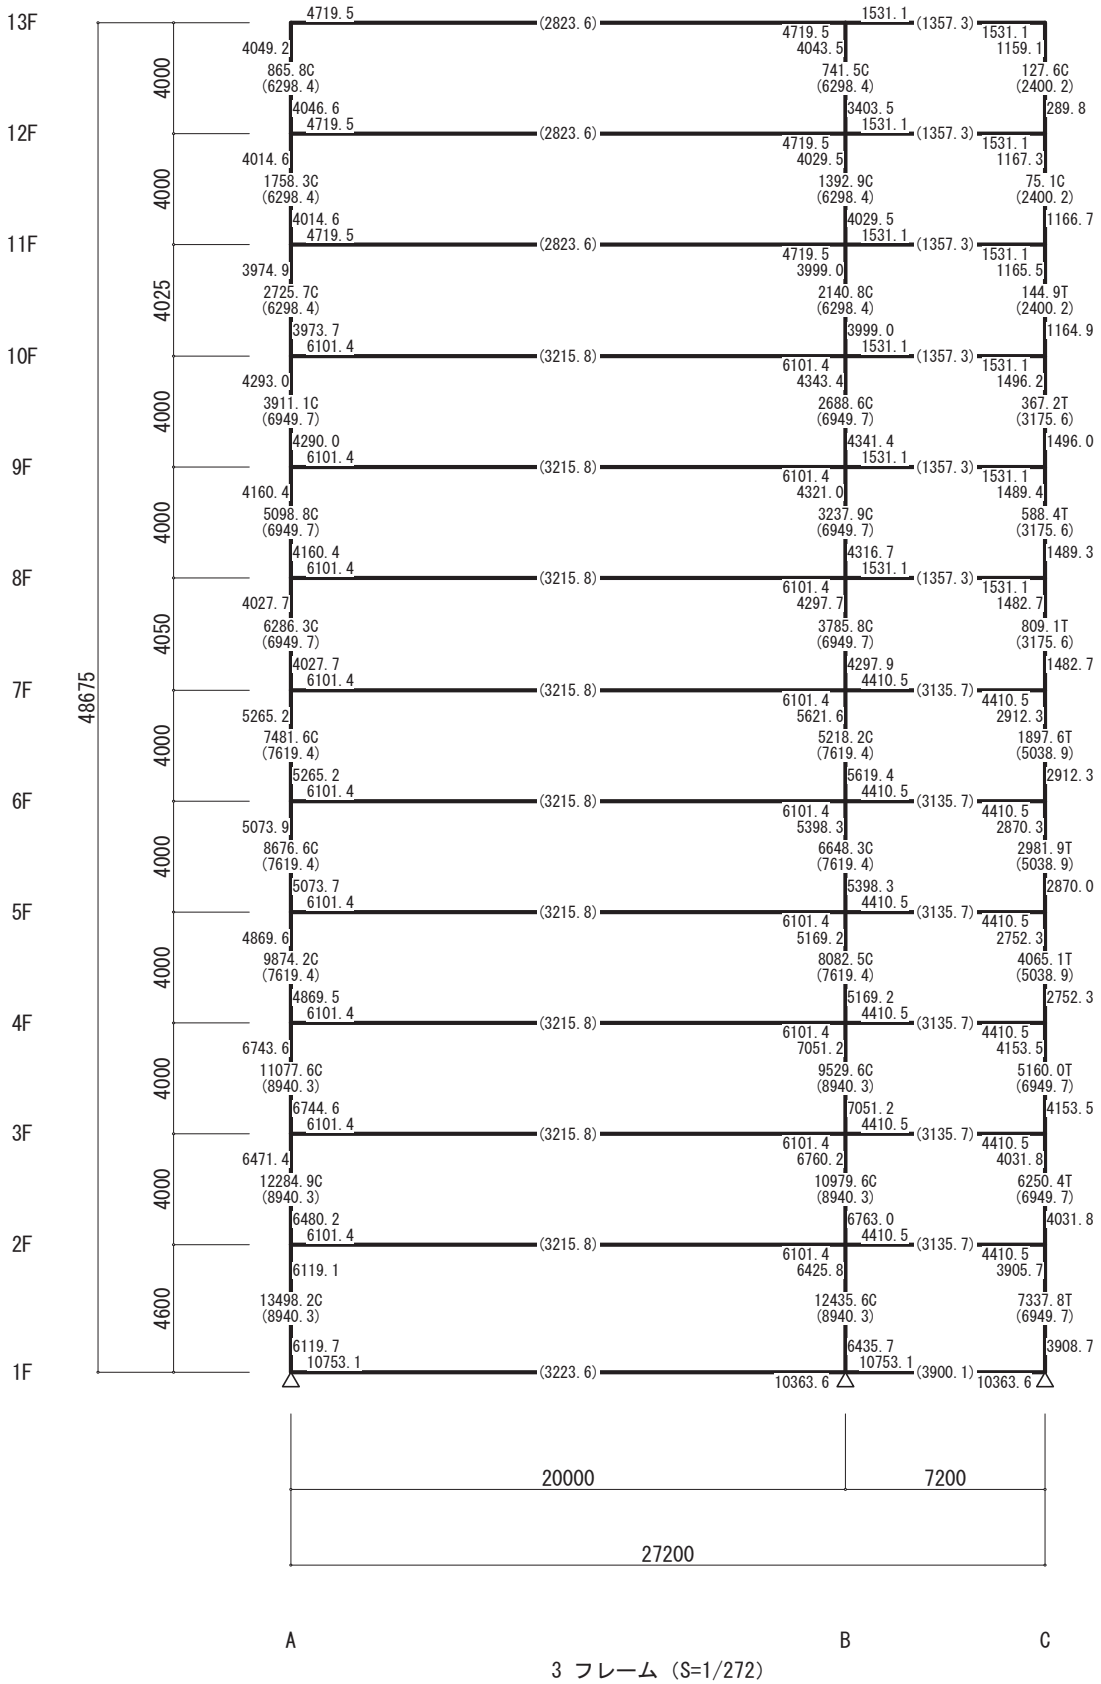


3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

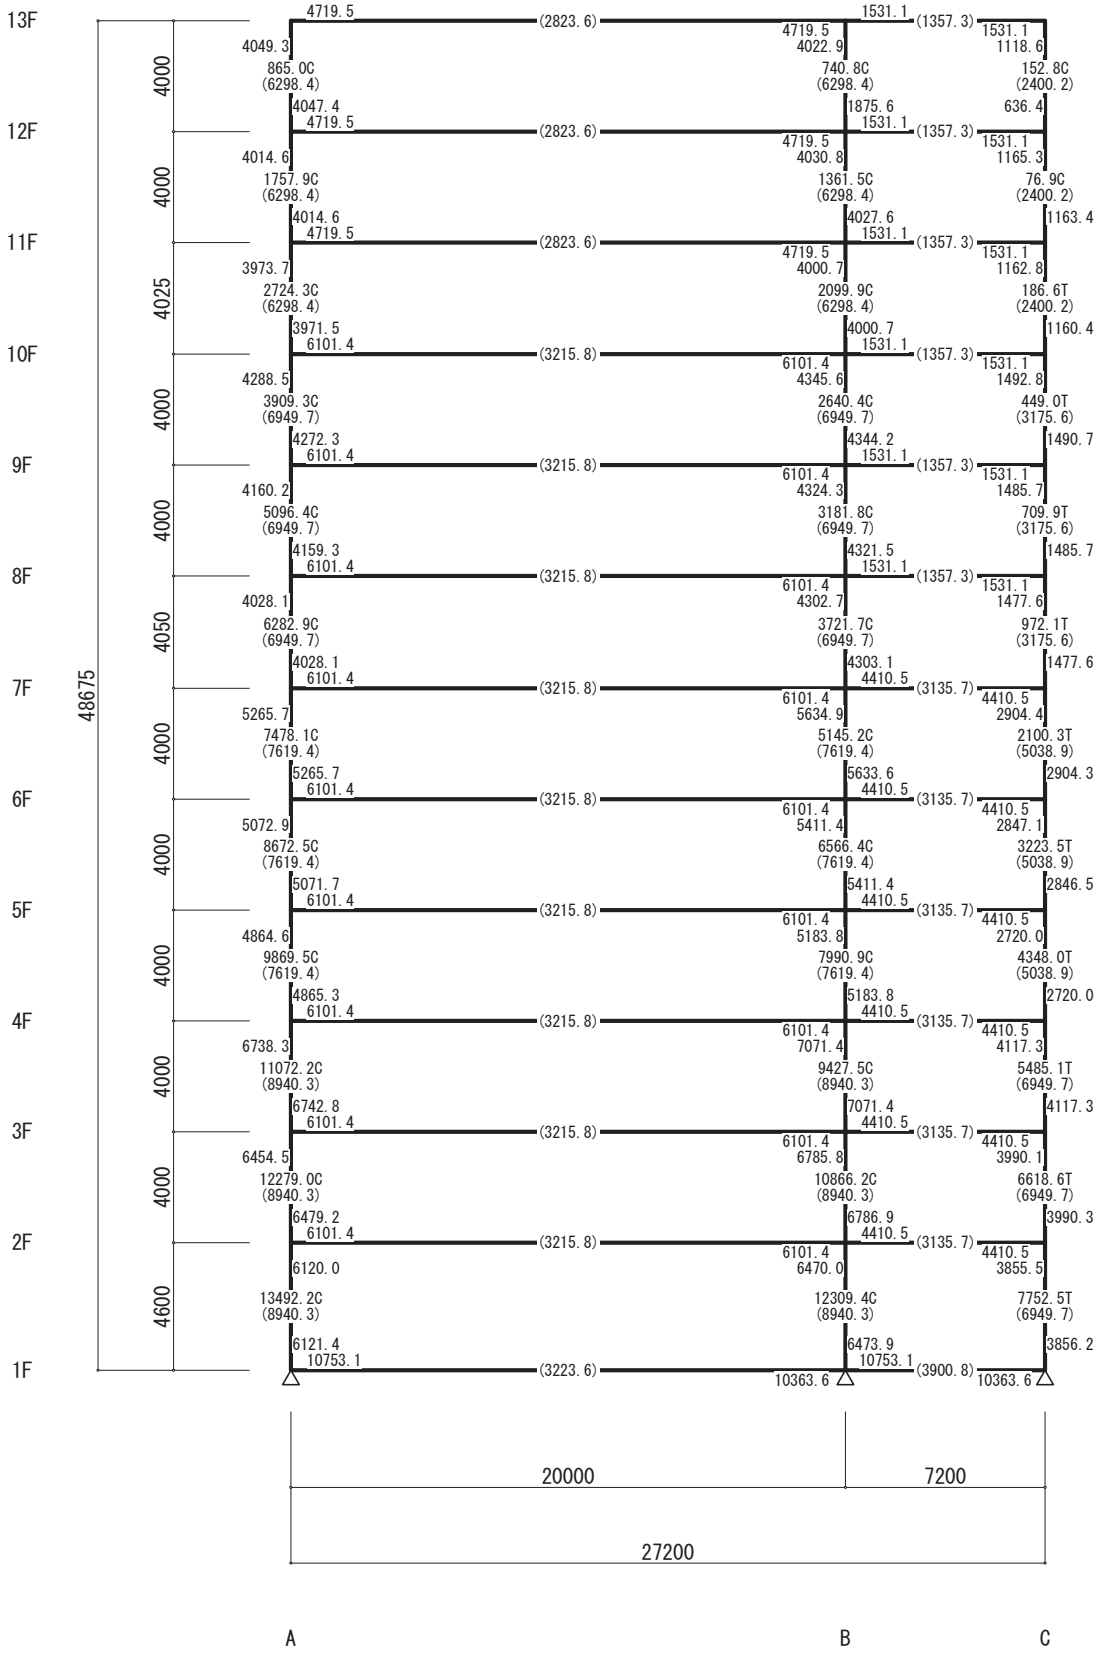


4 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

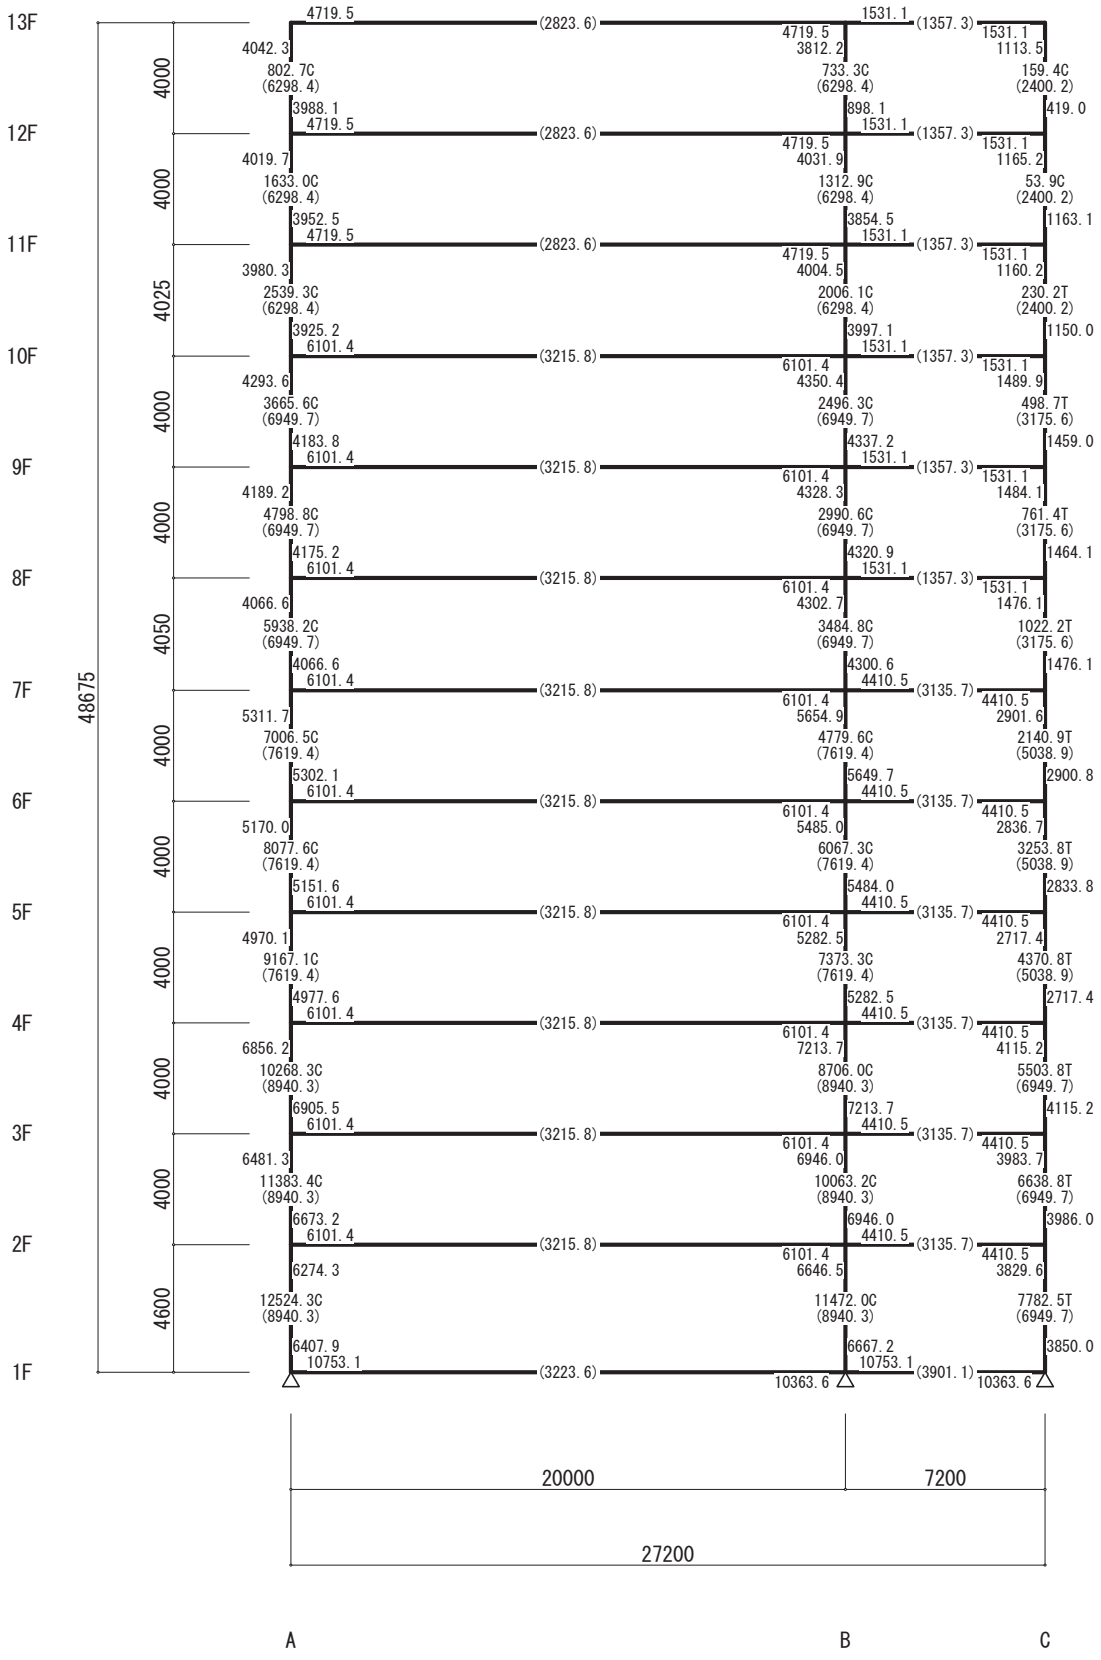


5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

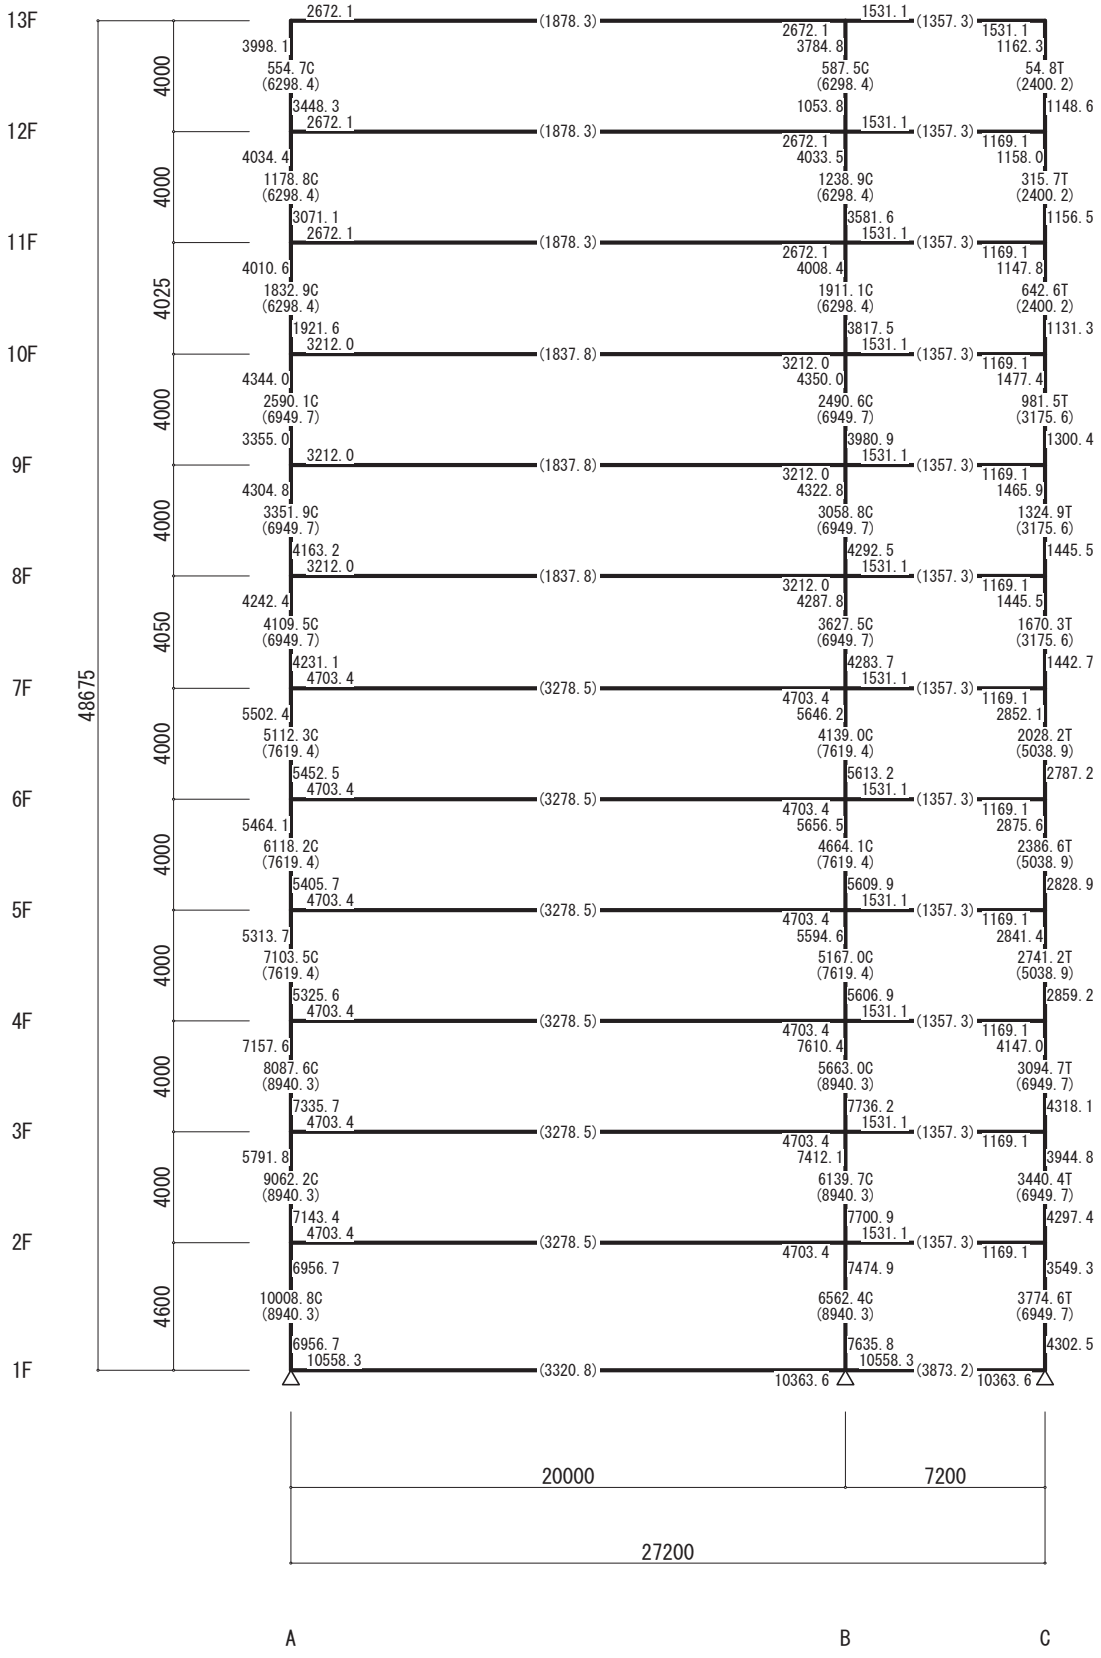

6 フレーム（S=1/272）


U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

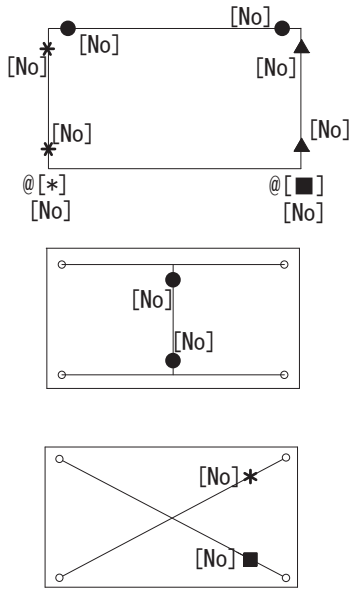

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

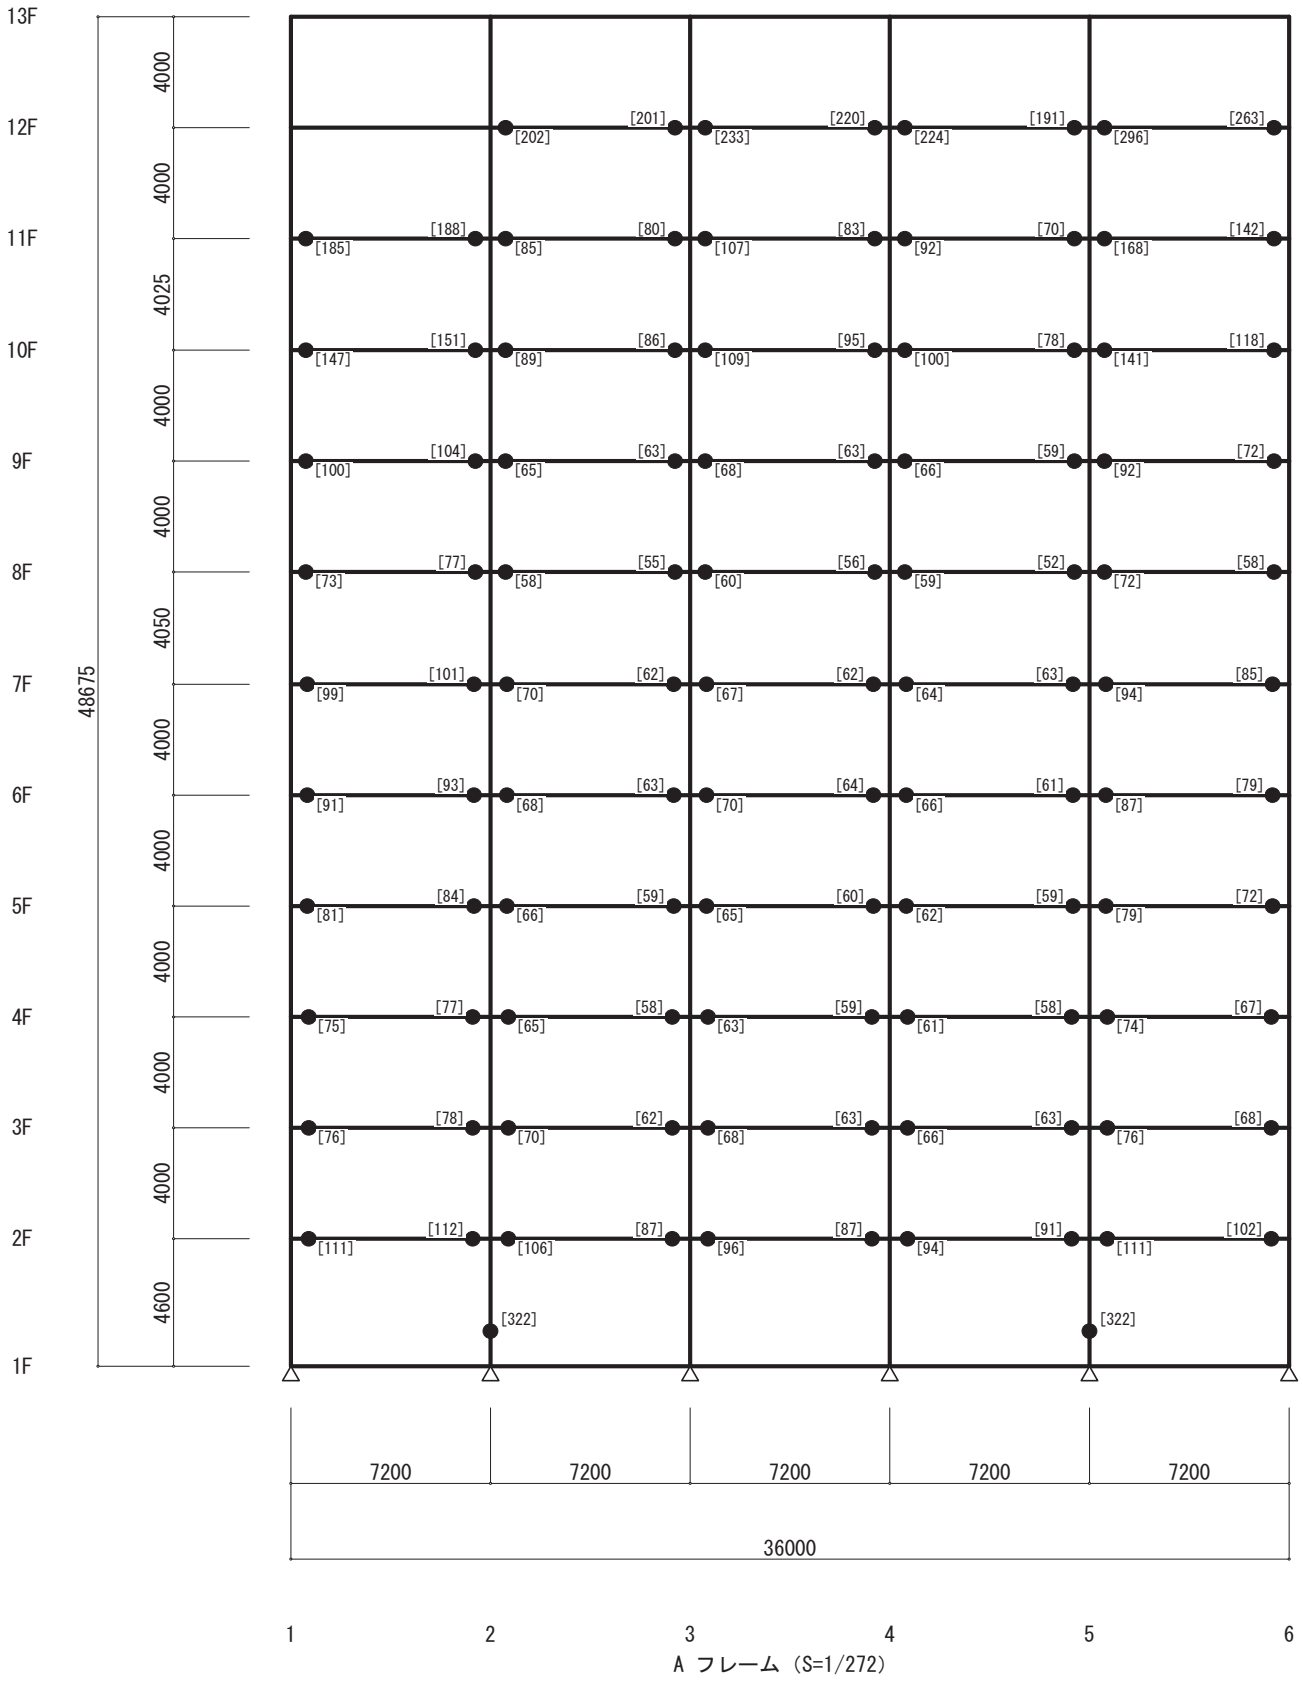


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

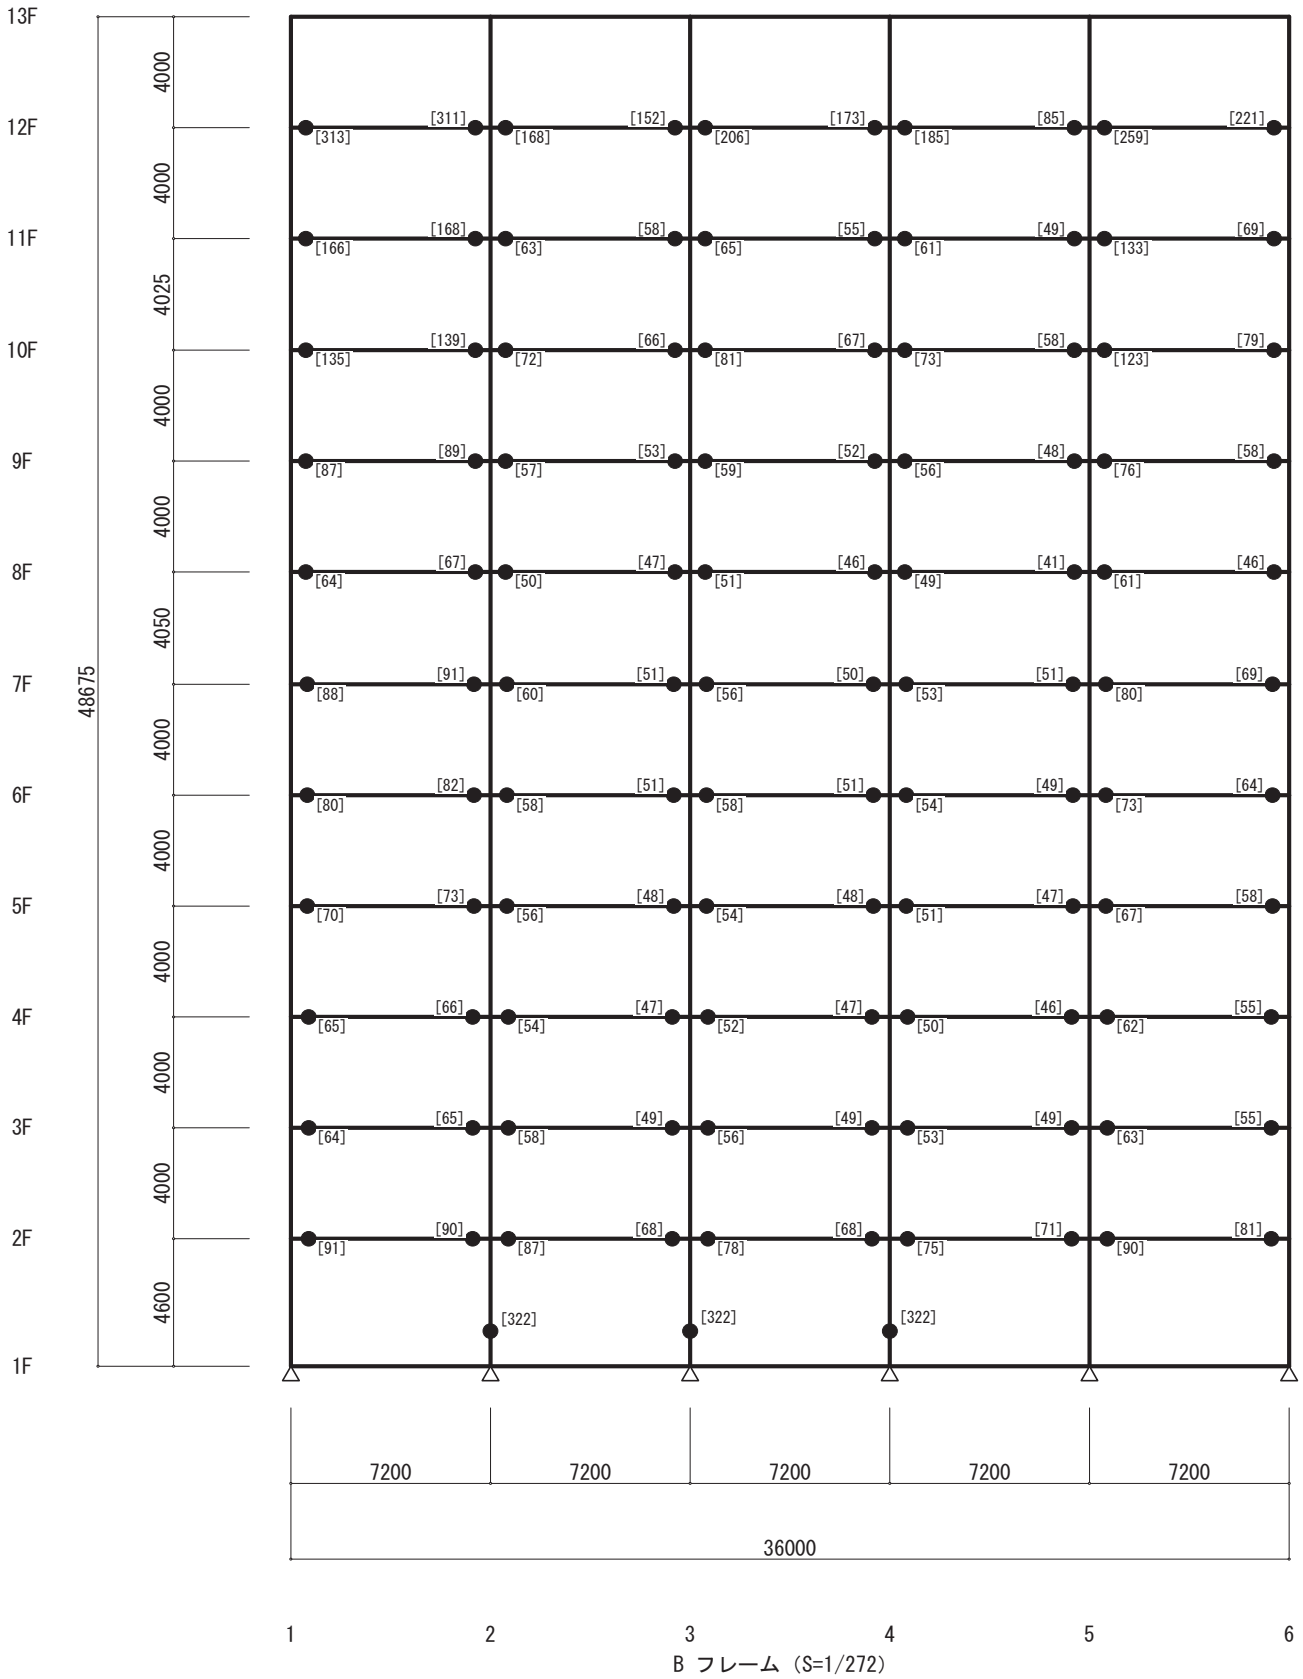


B フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

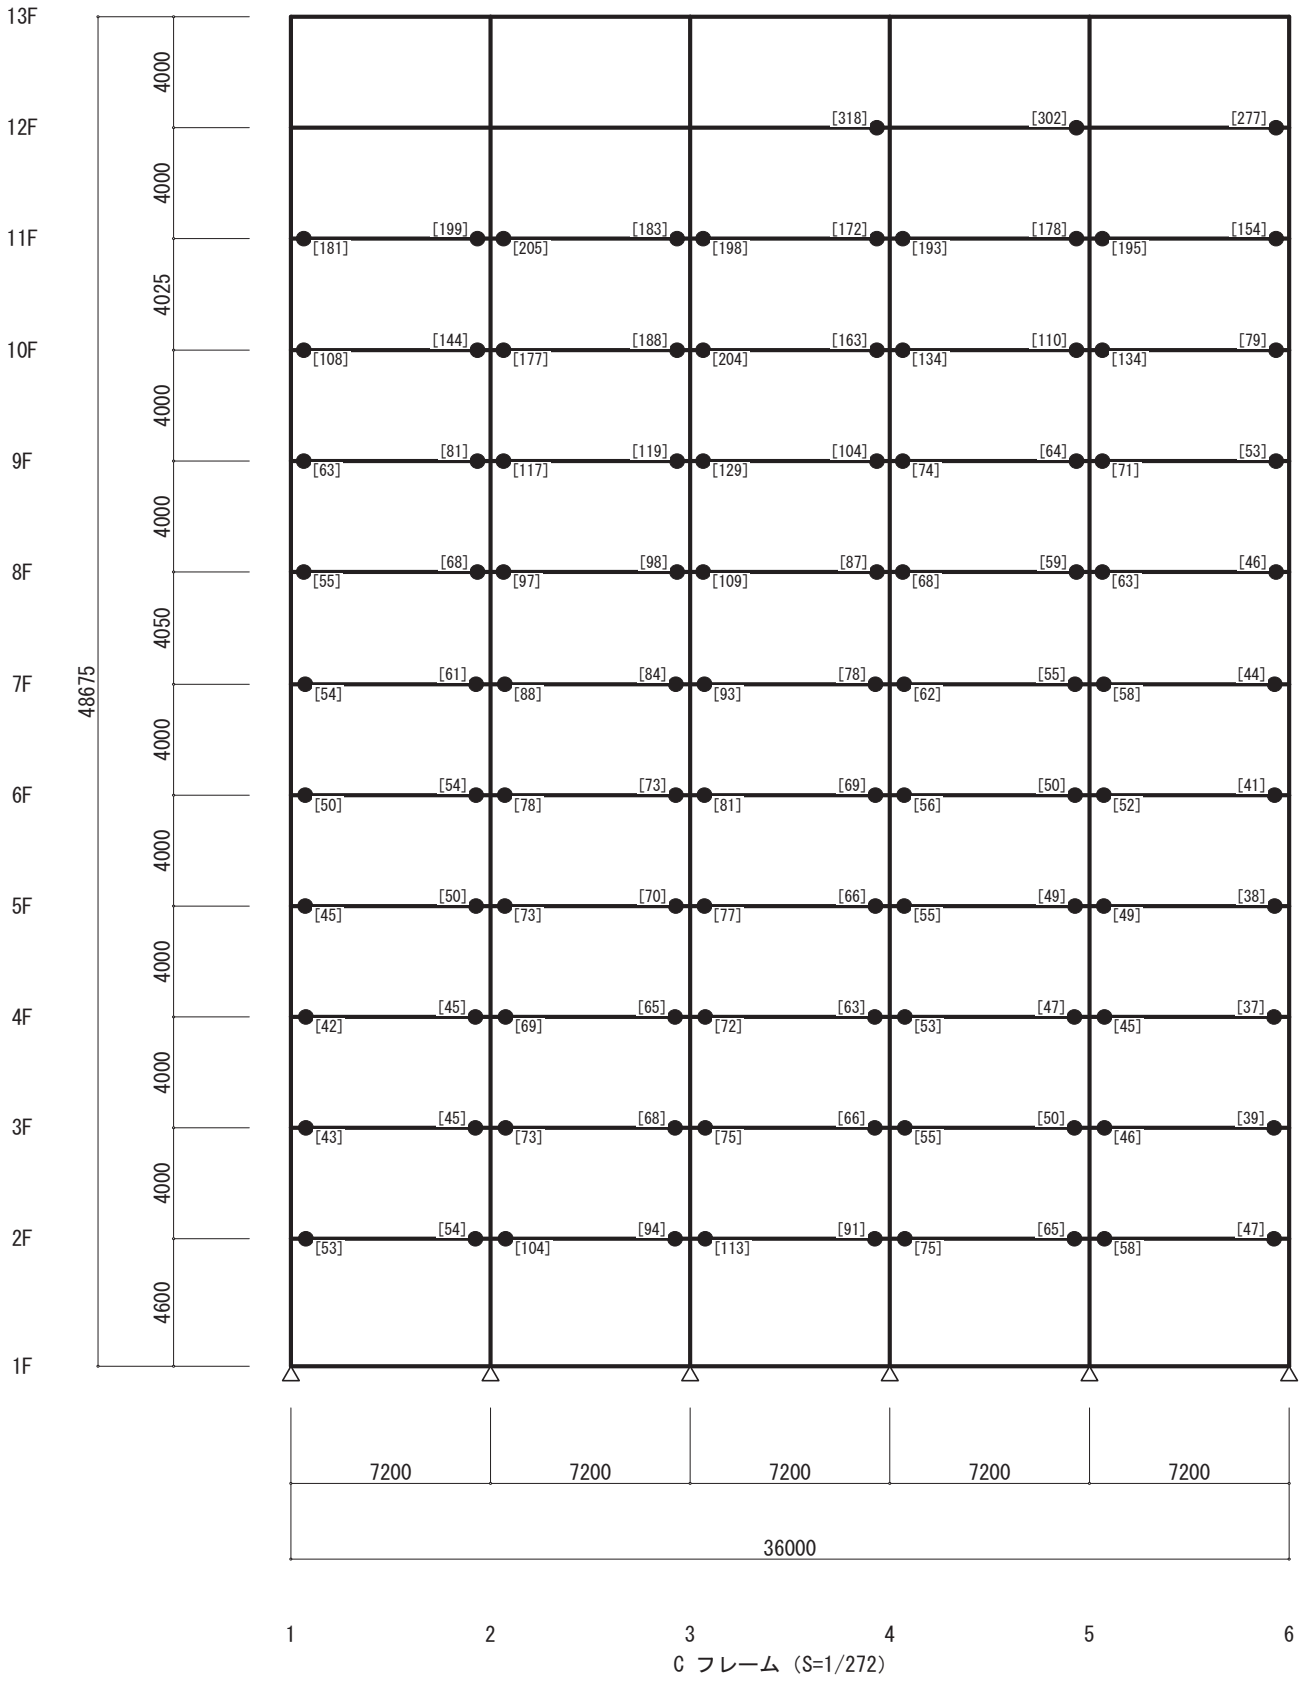


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

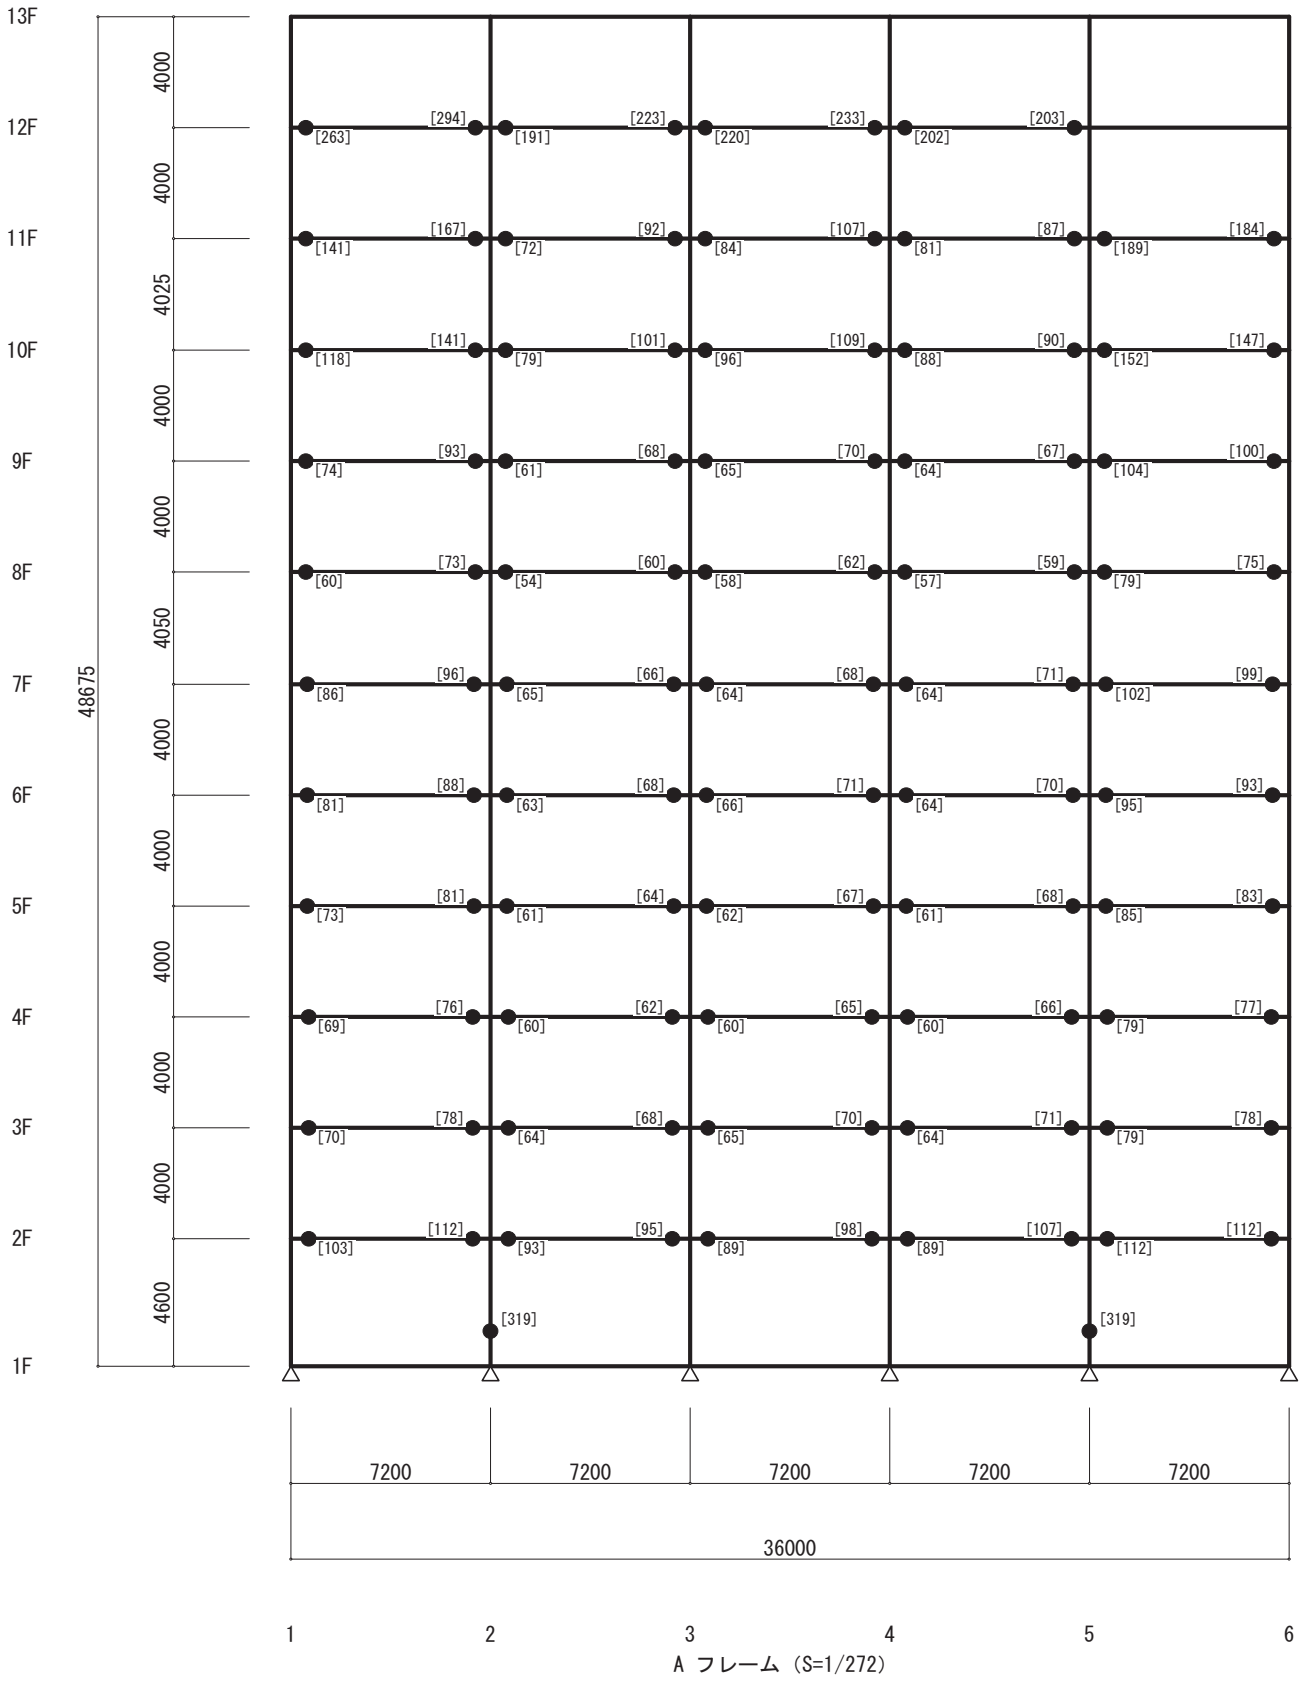


A フレーム（S=1/272）


ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

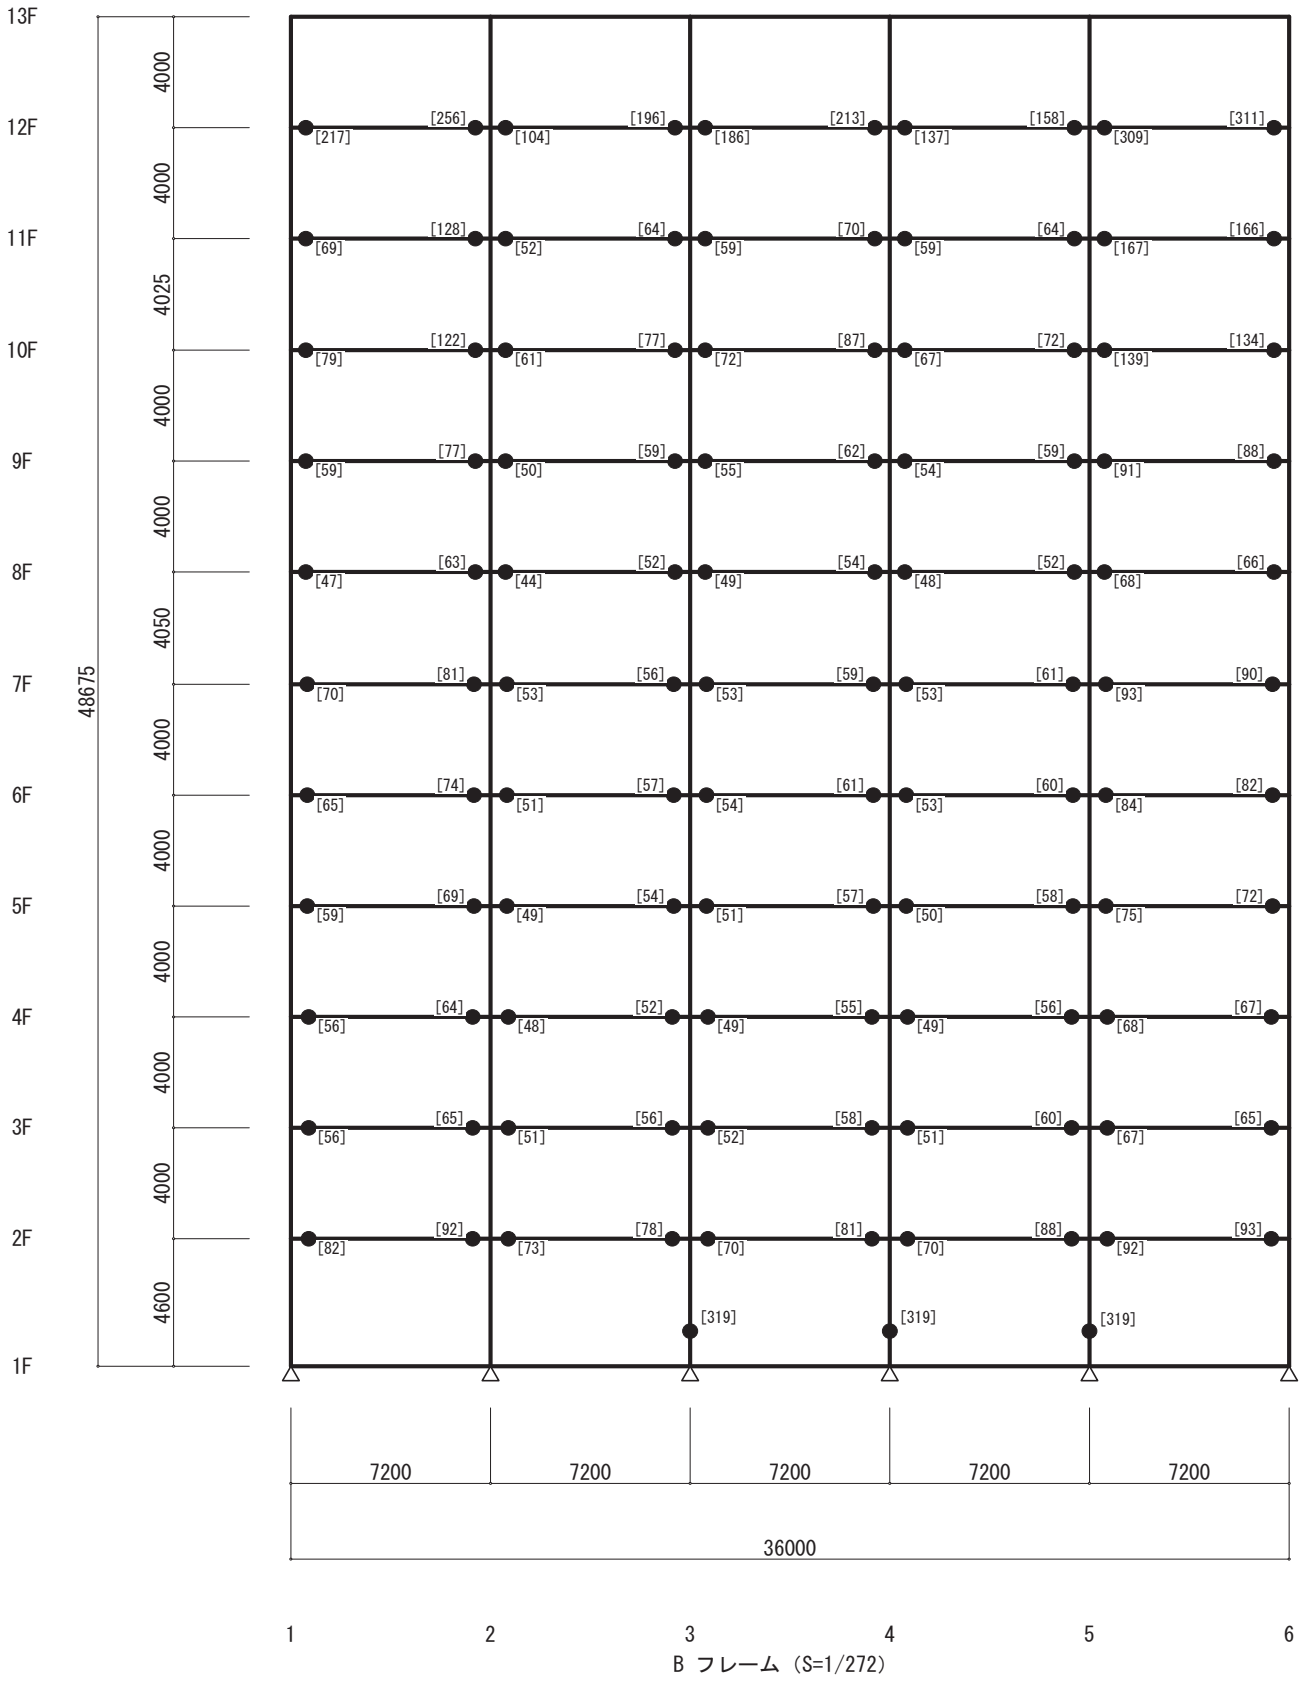

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

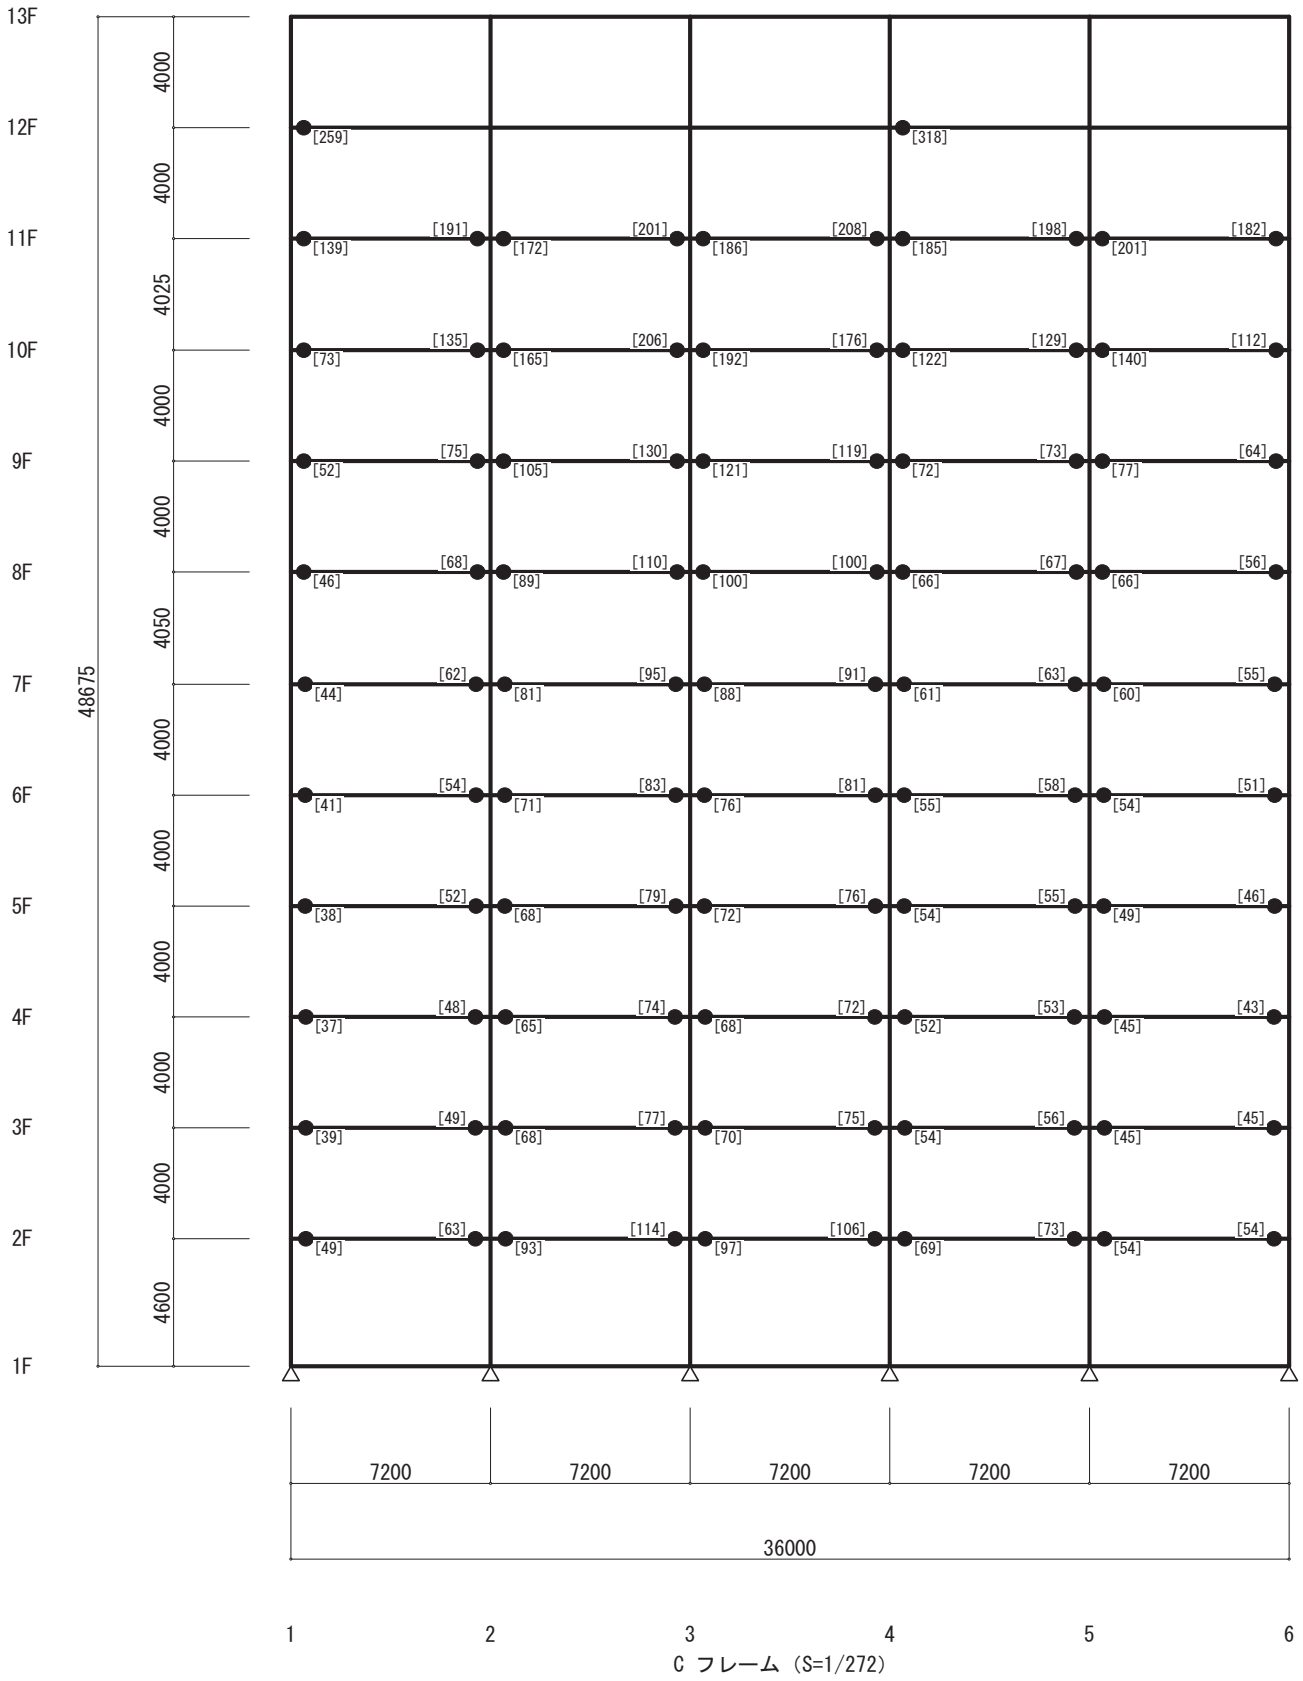


ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

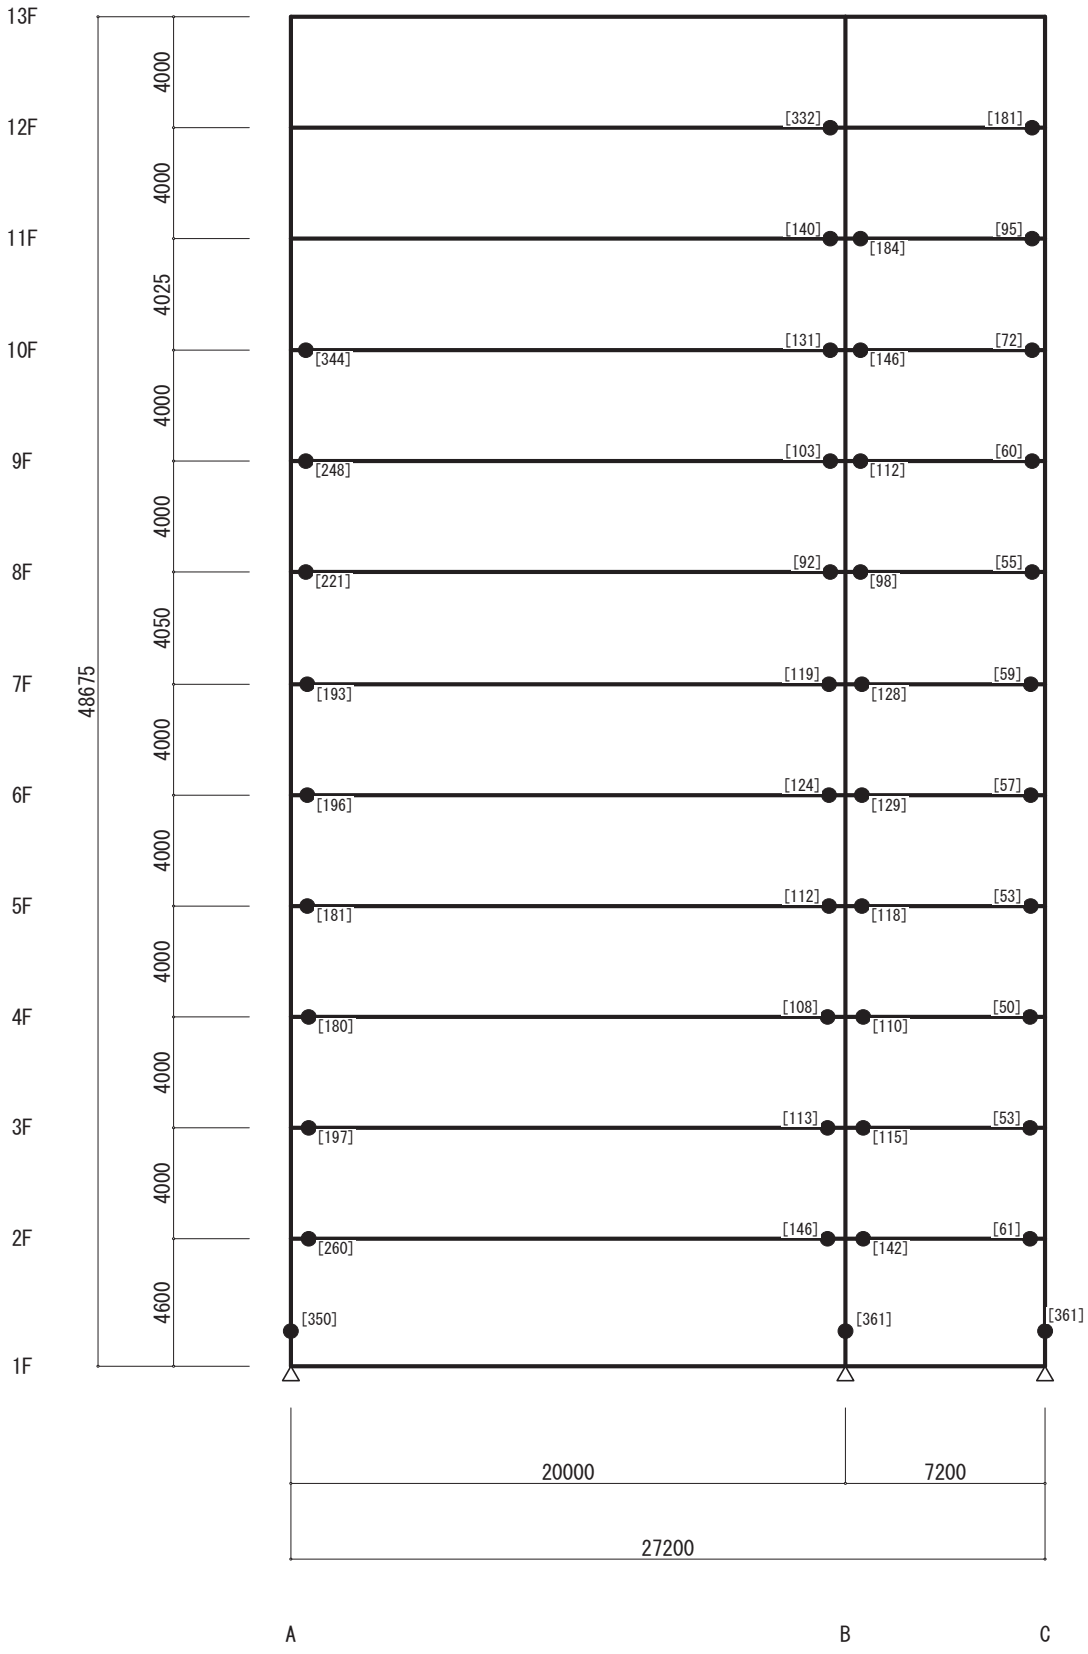


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

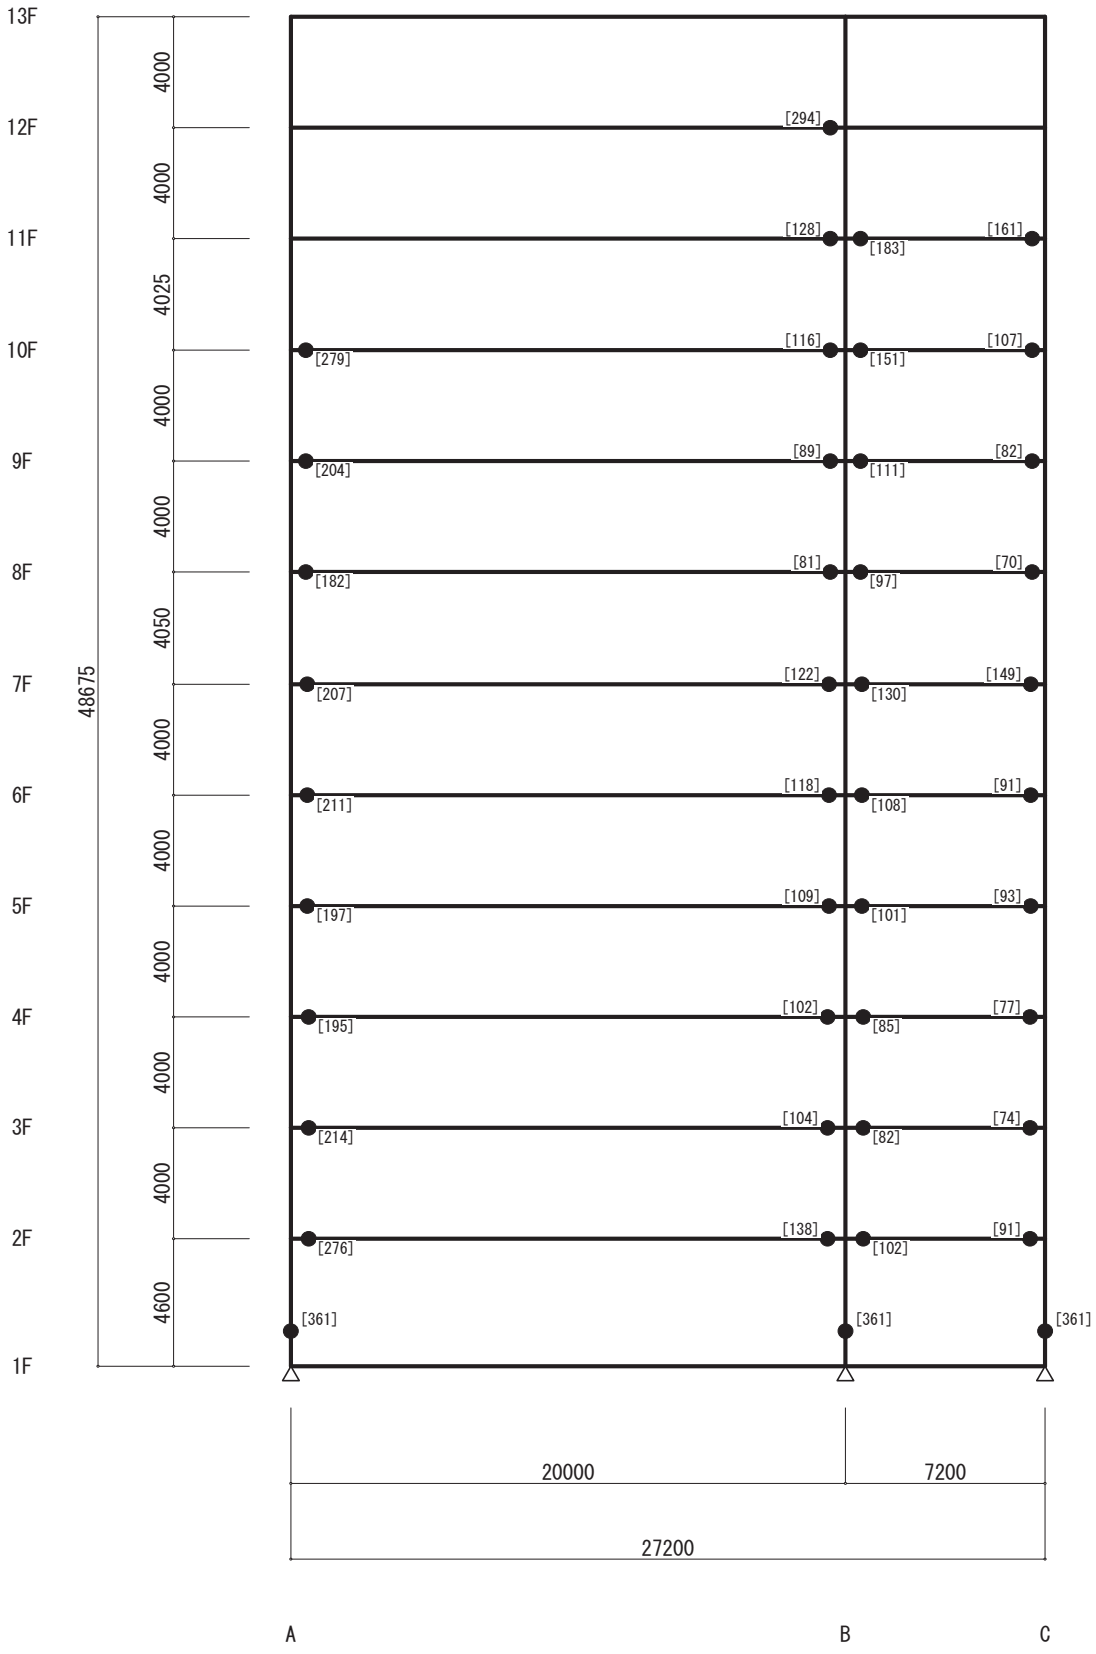


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

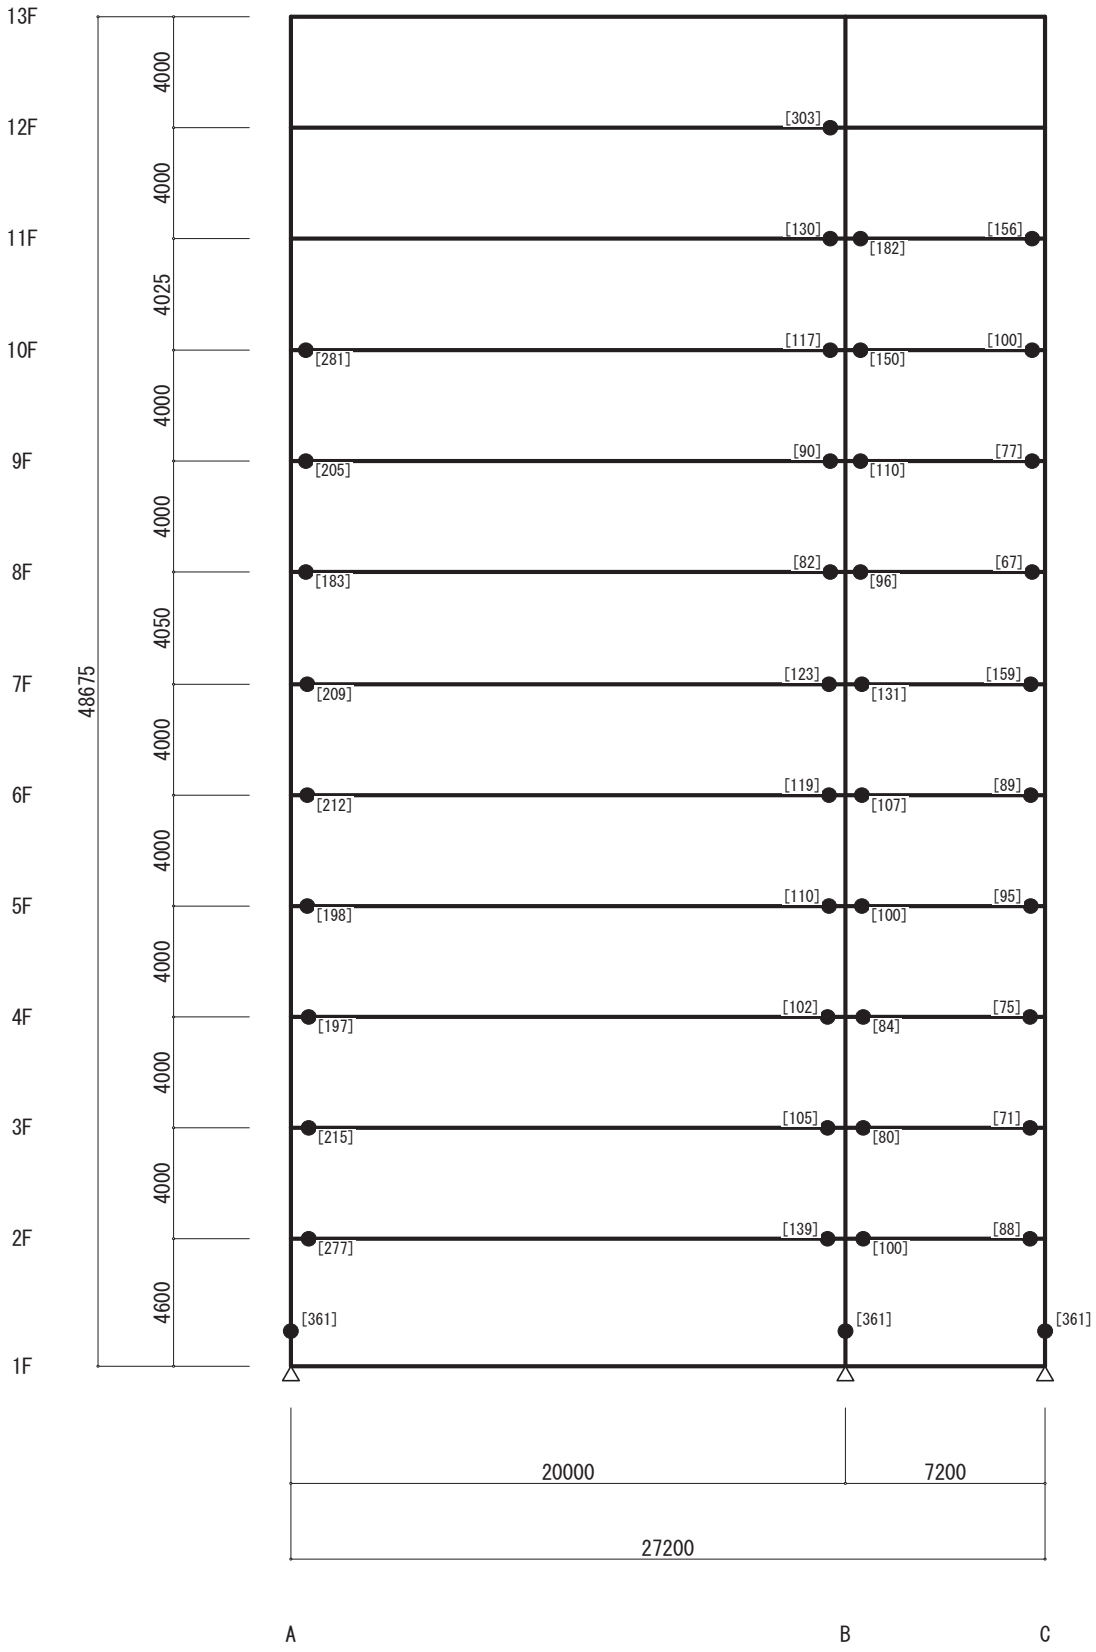


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

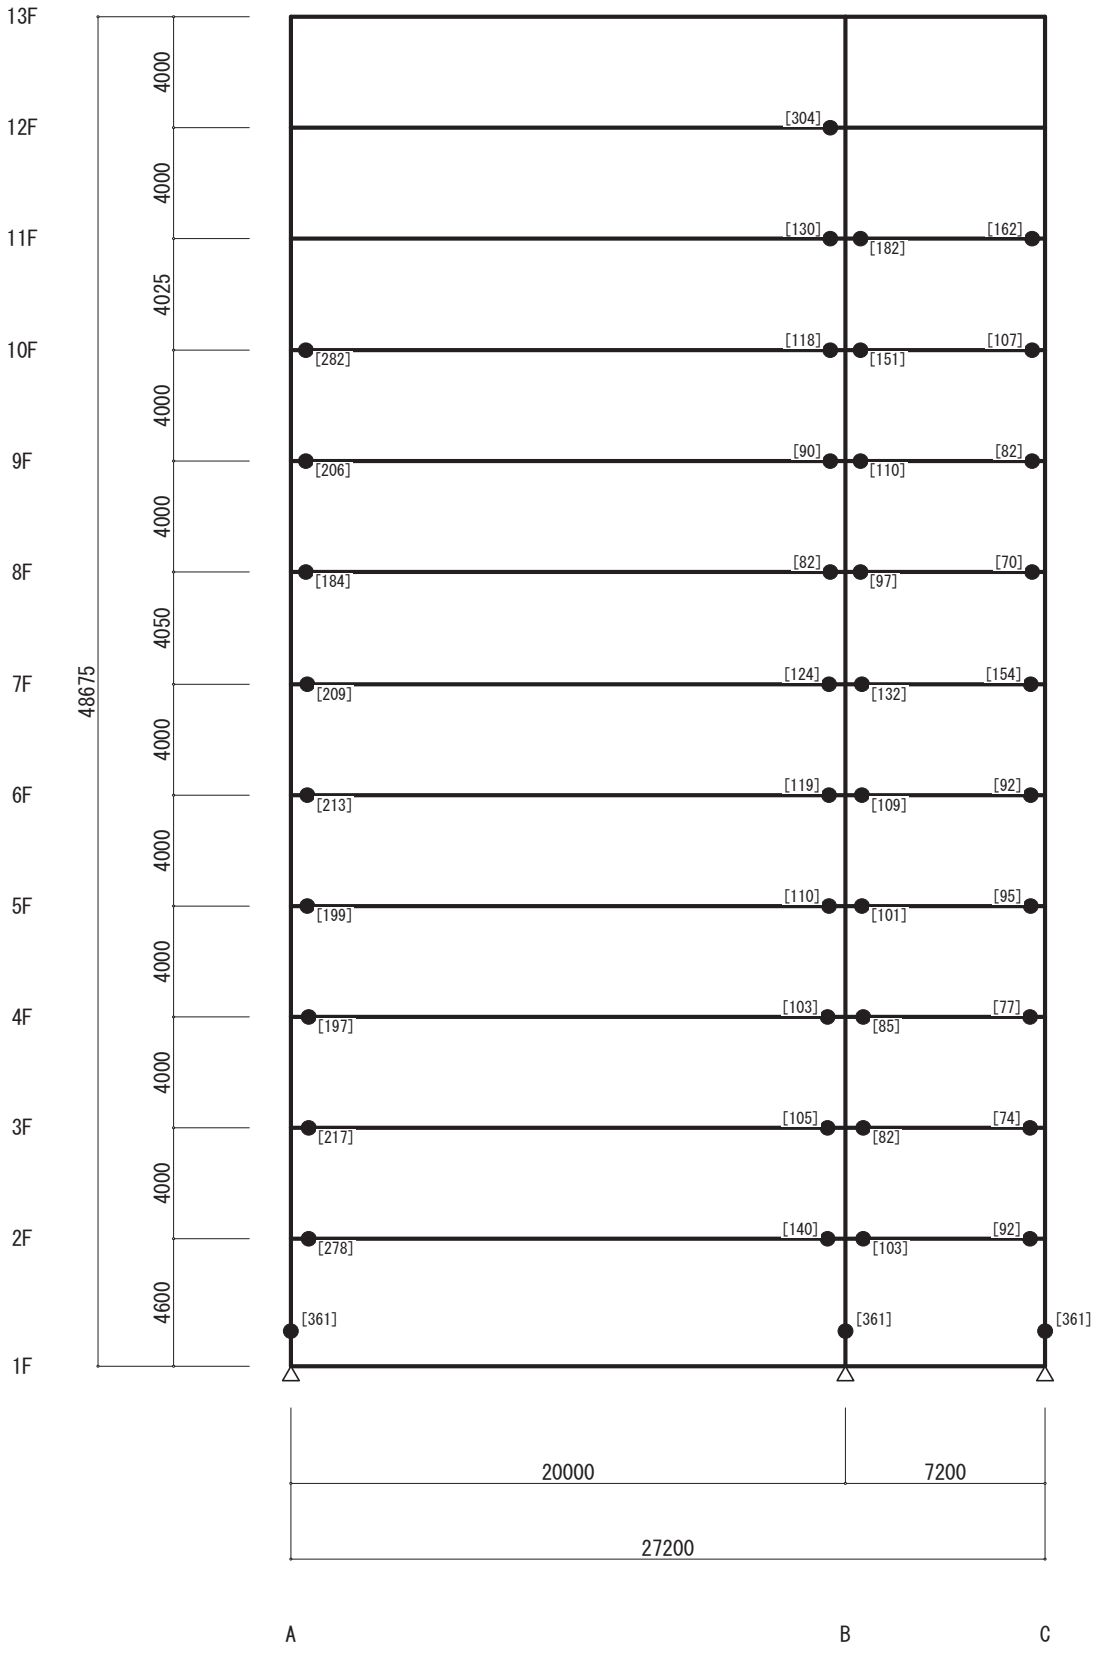


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

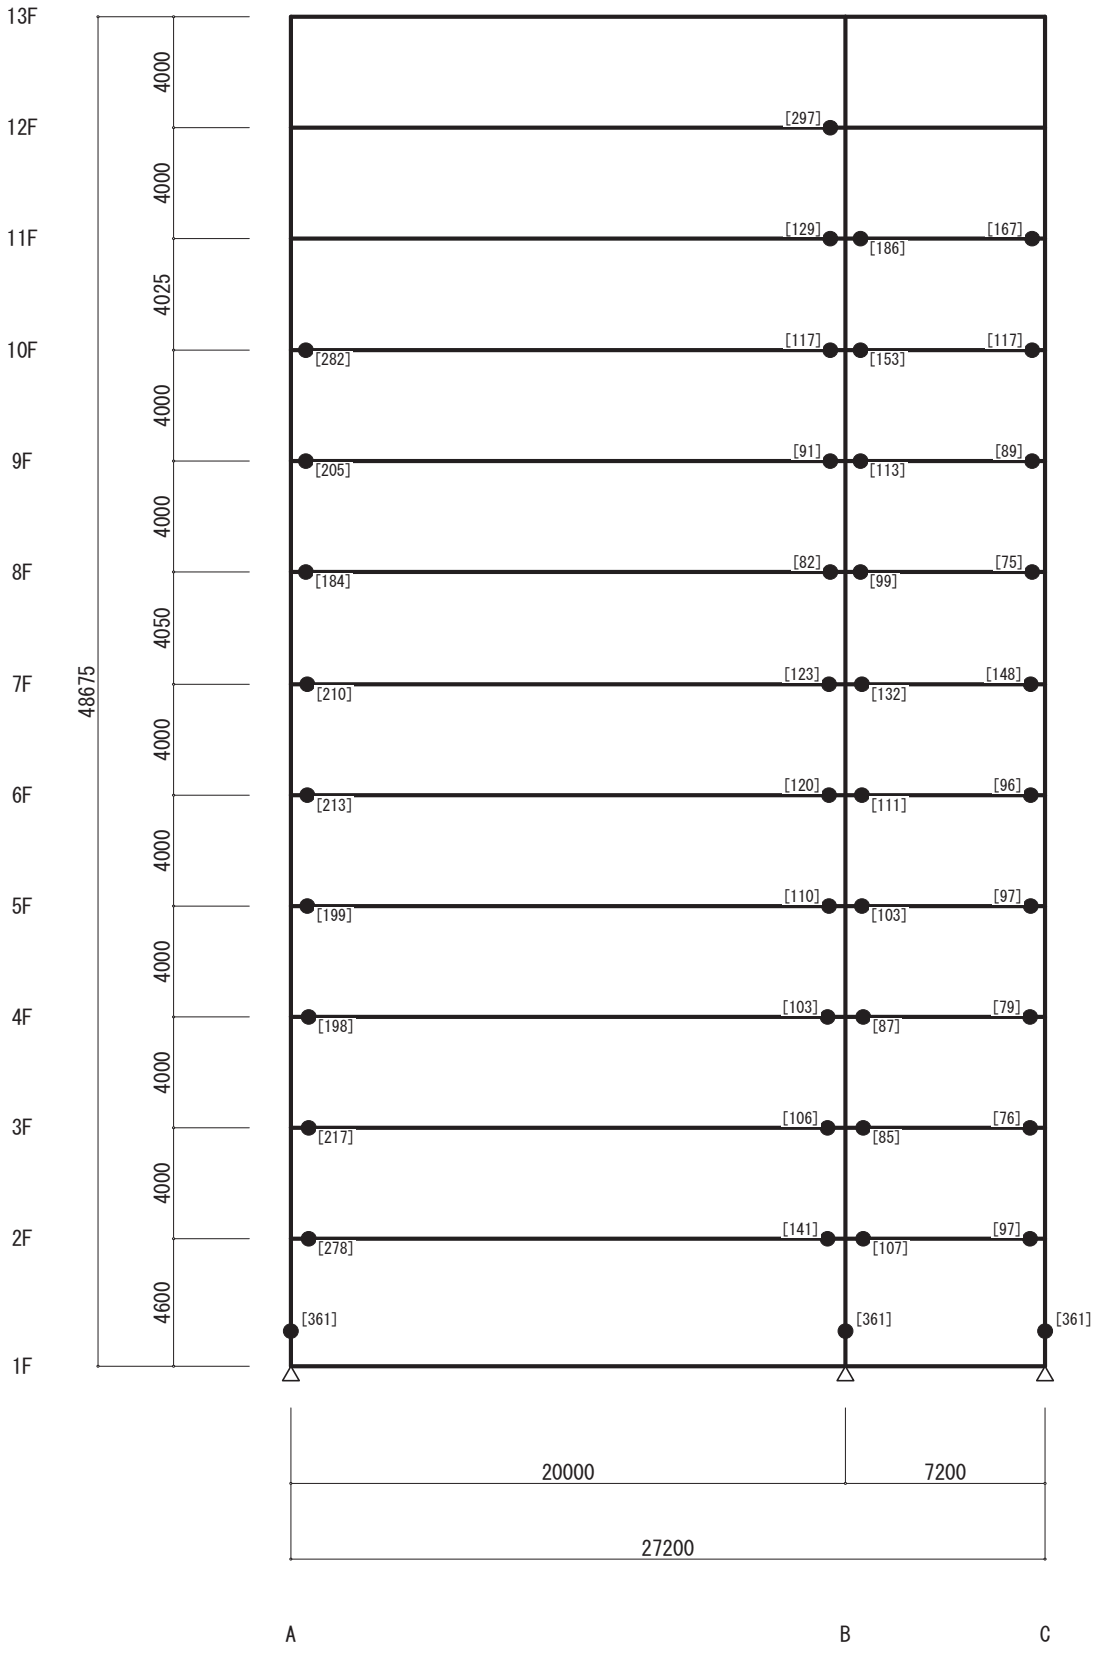


5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

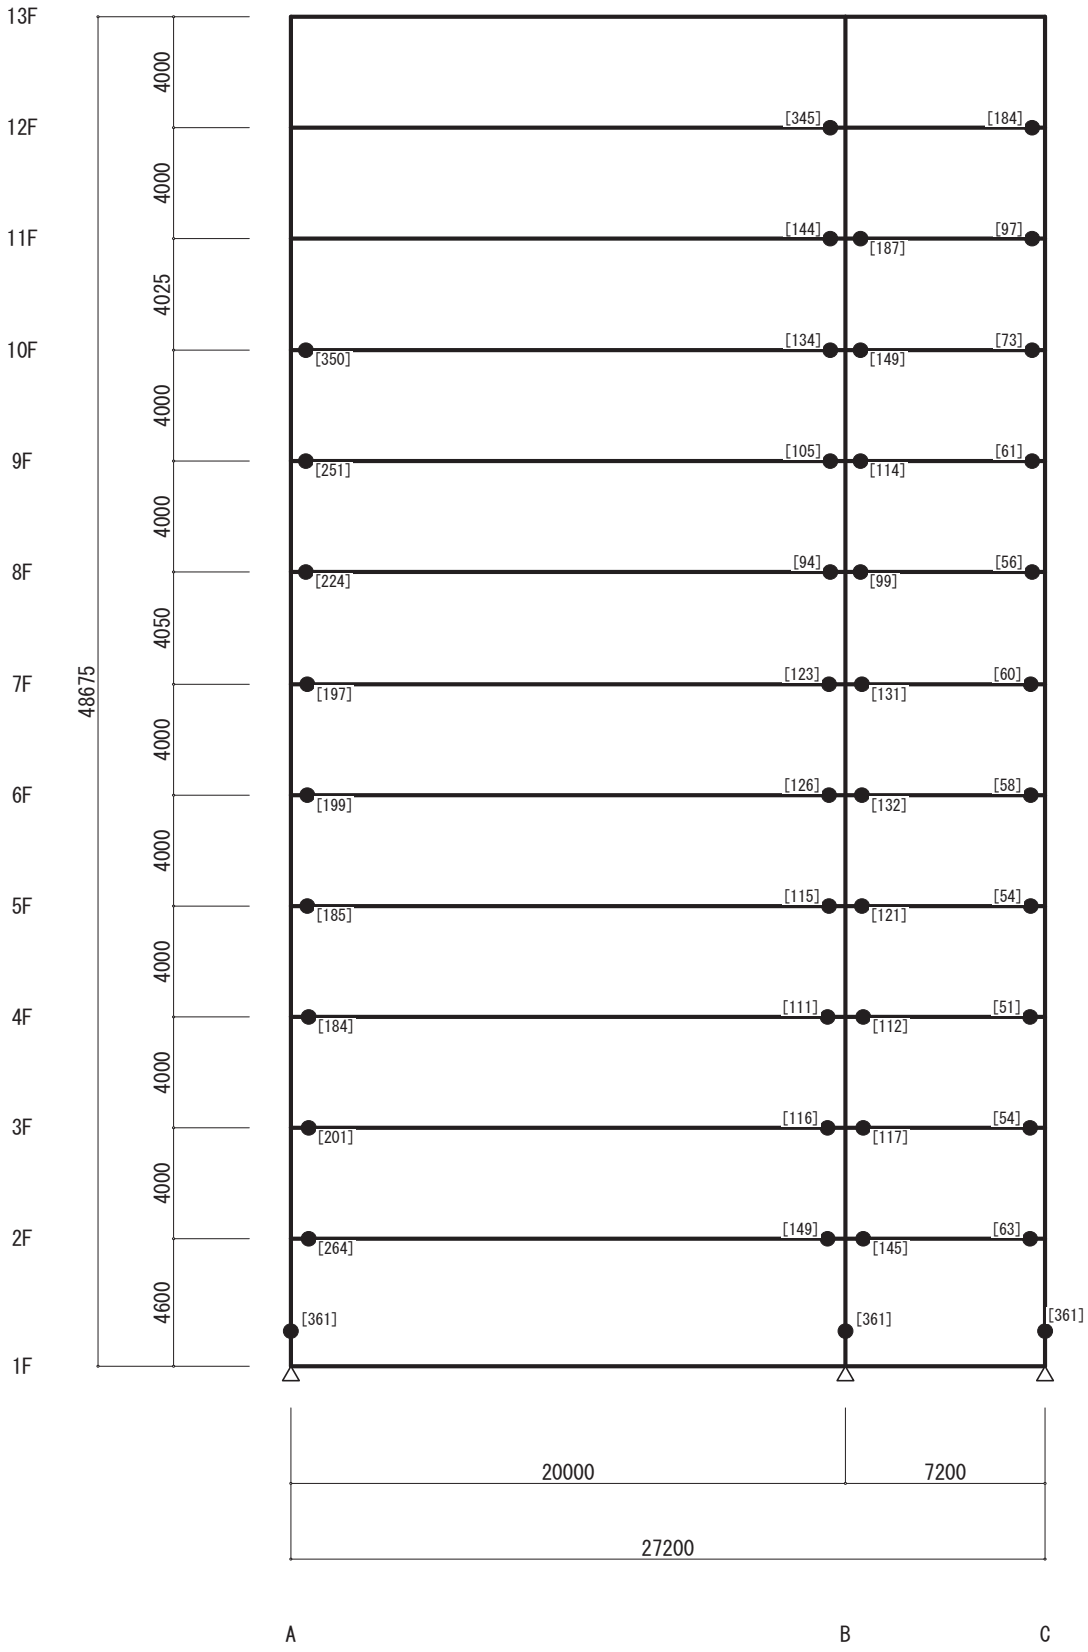


6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

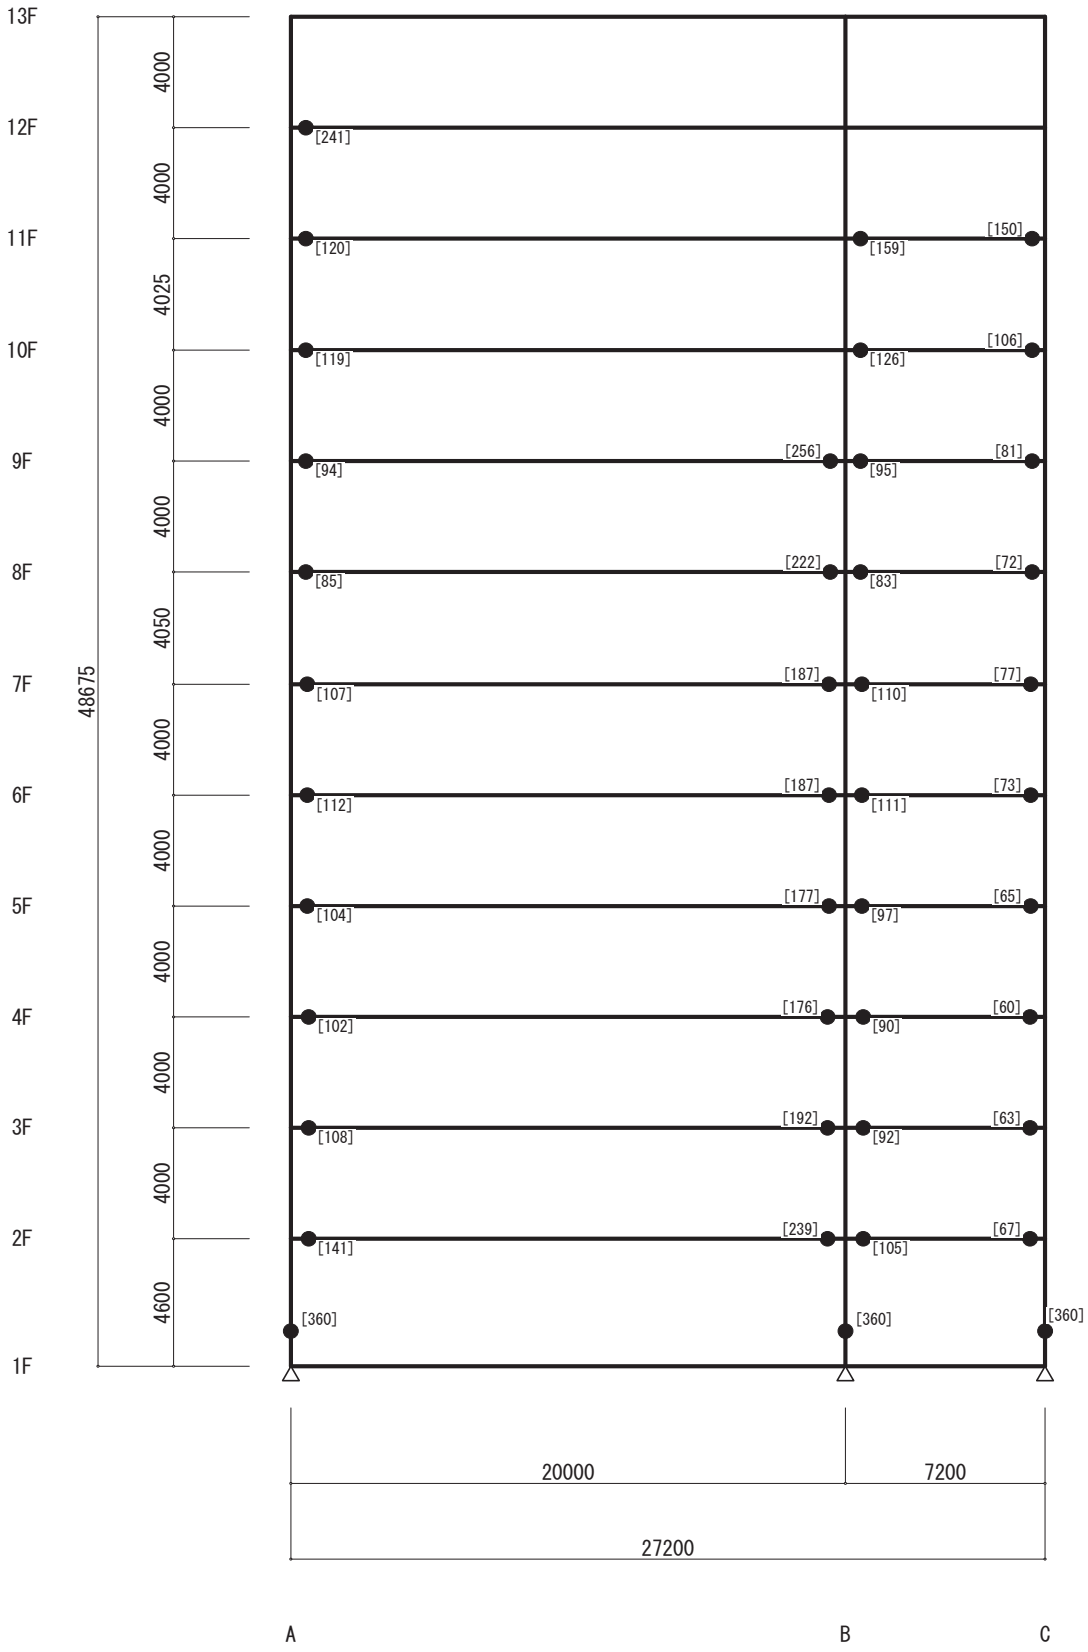


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

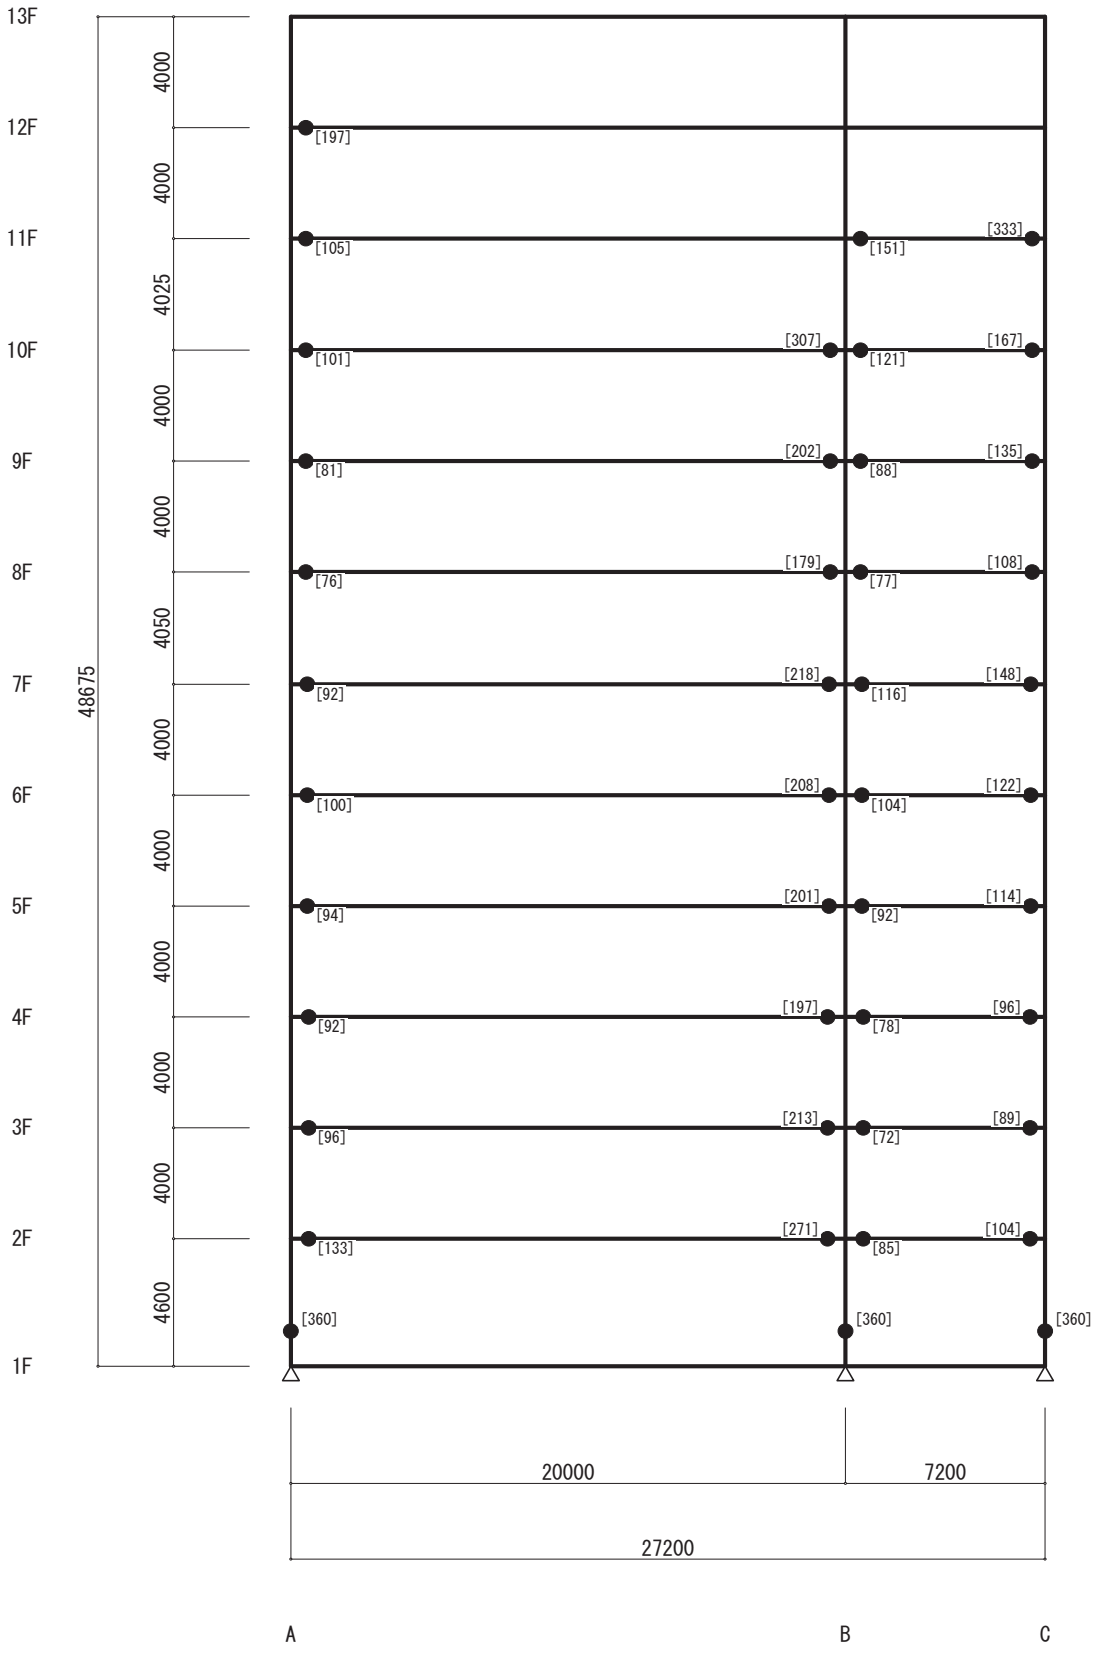


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

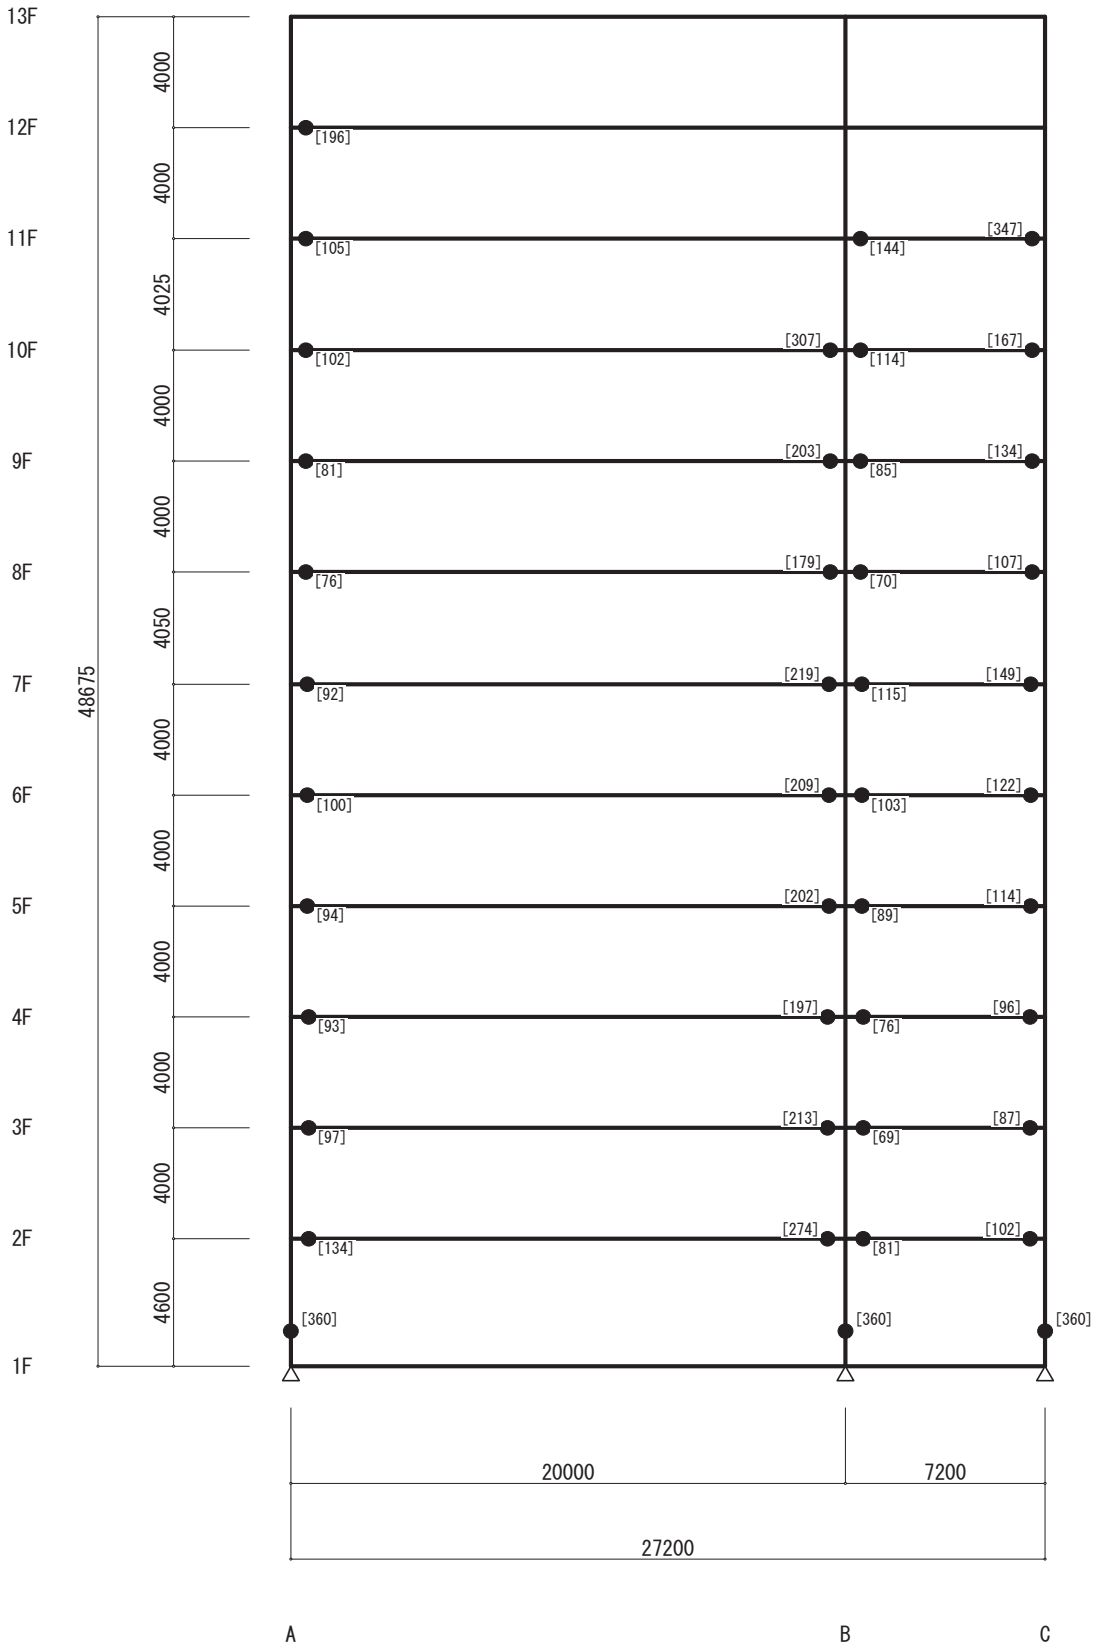


3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

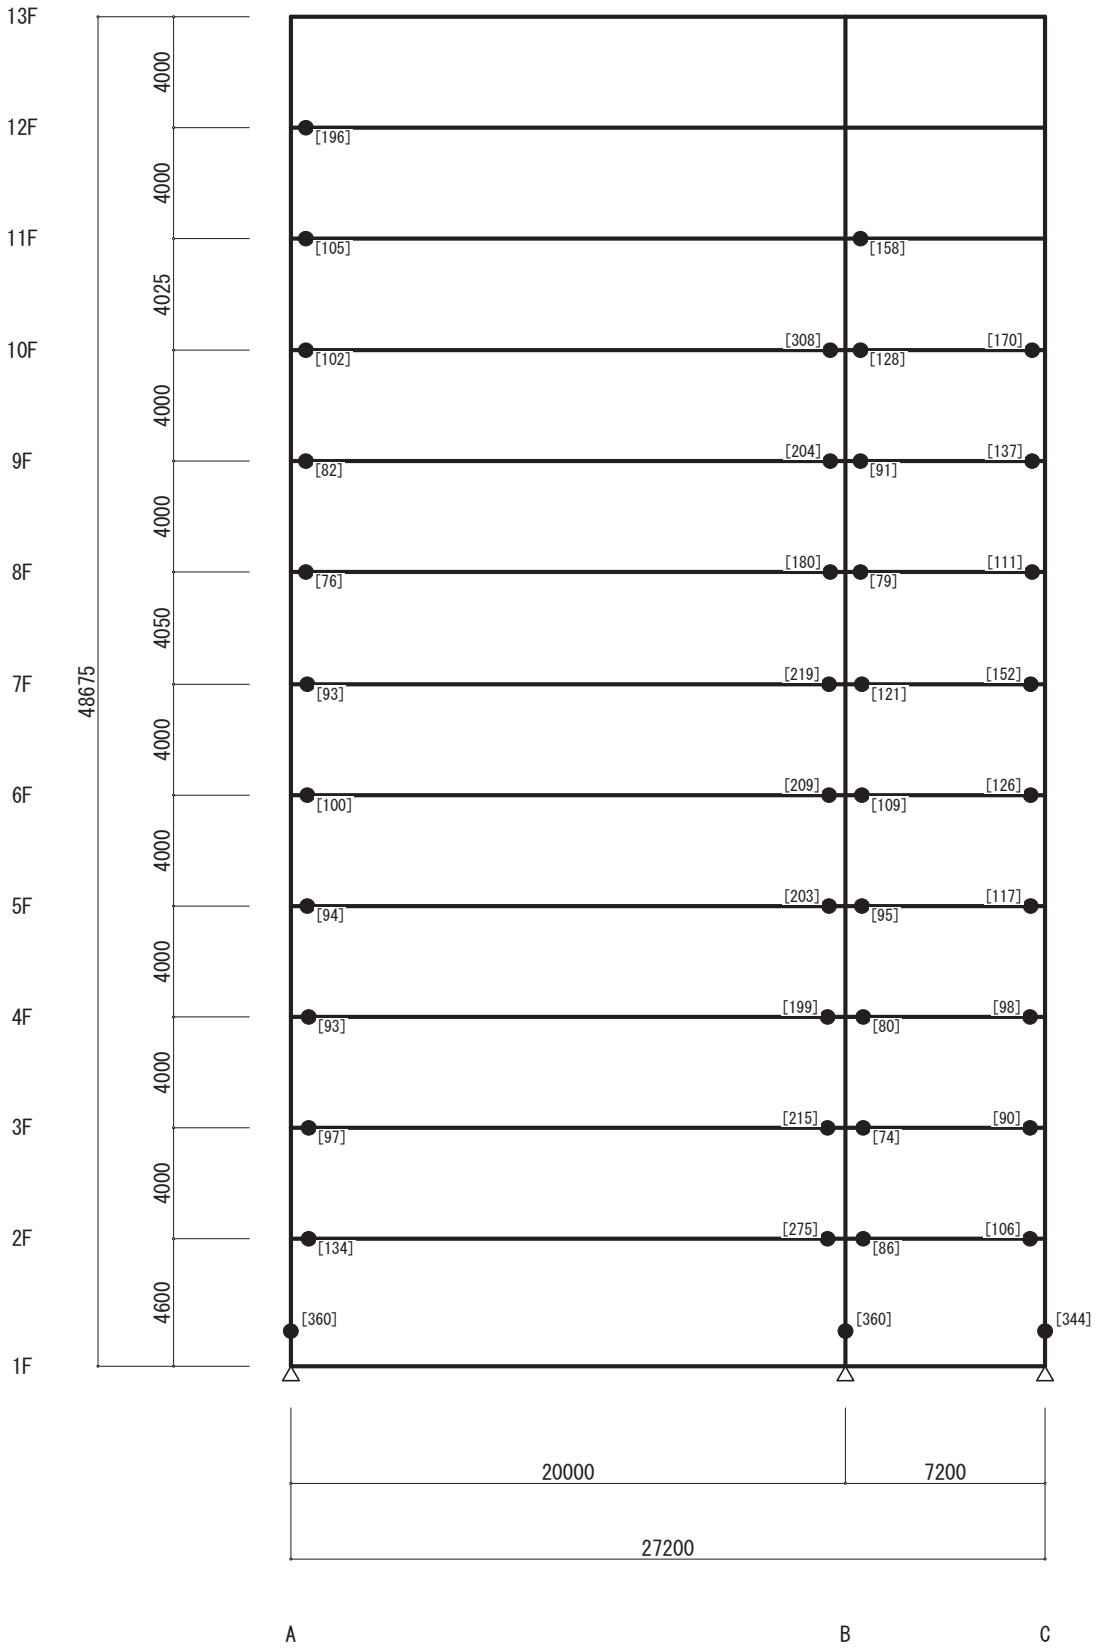


4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

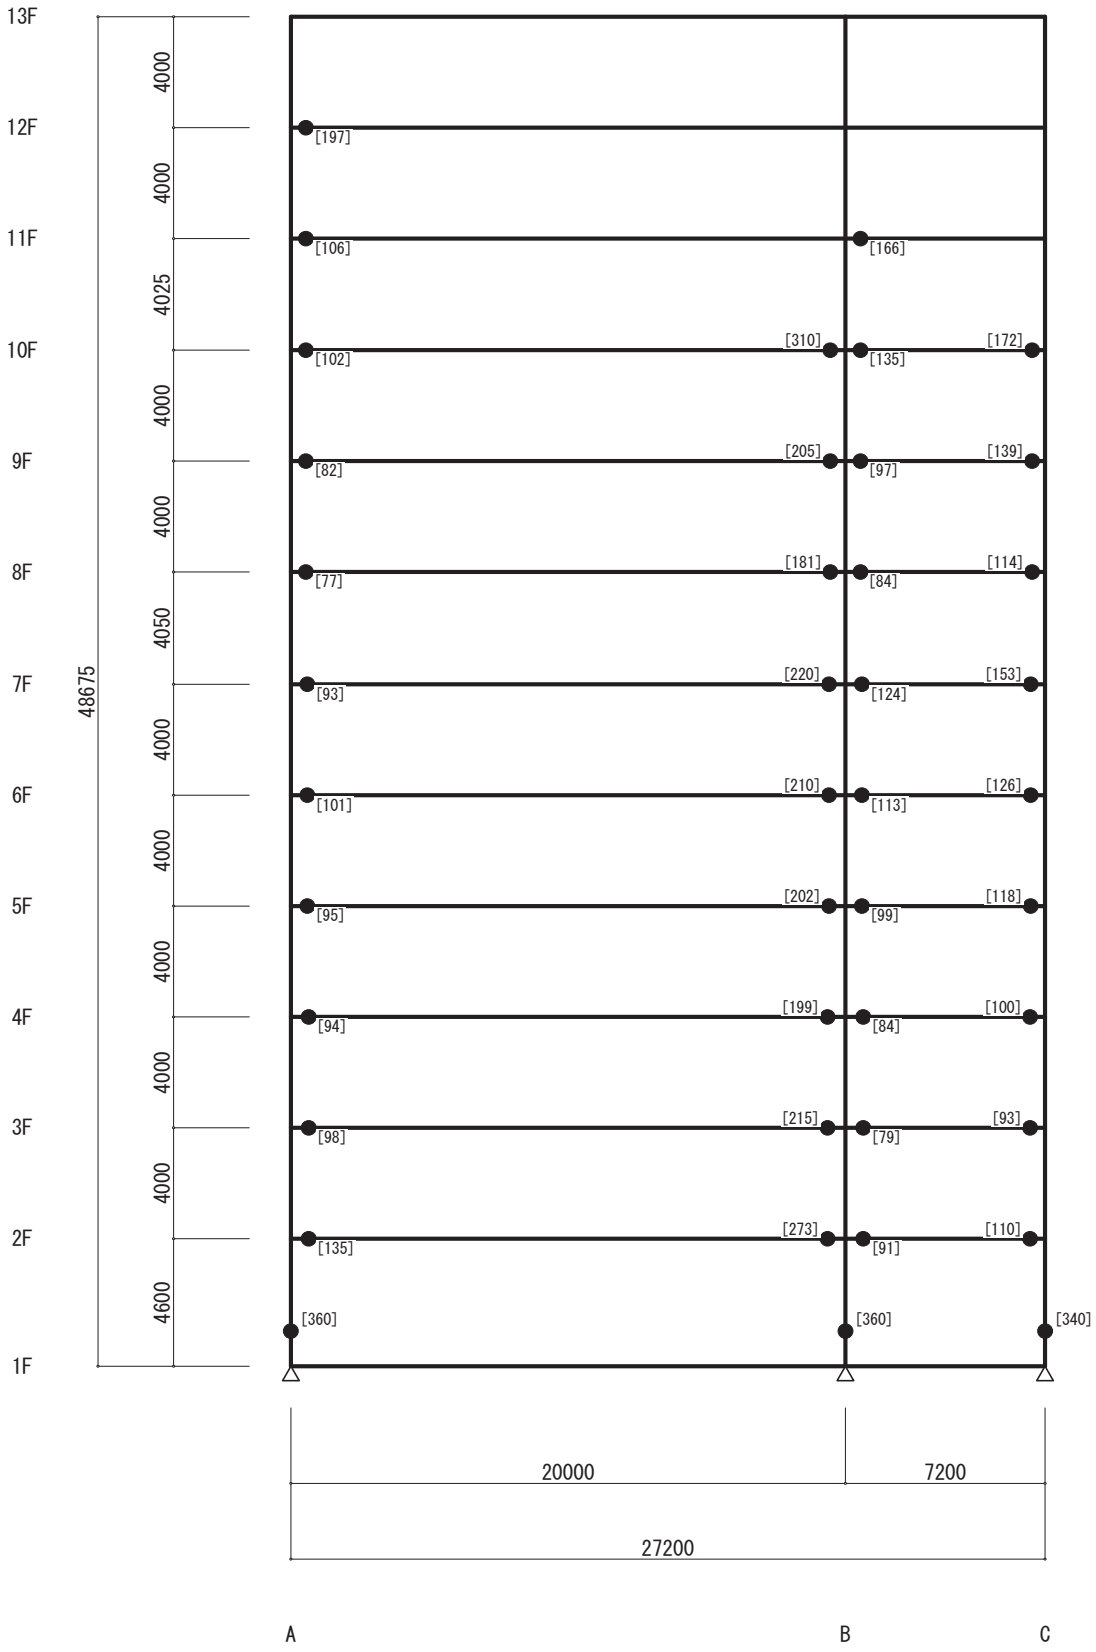

5 フレーム (S=1/272)


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

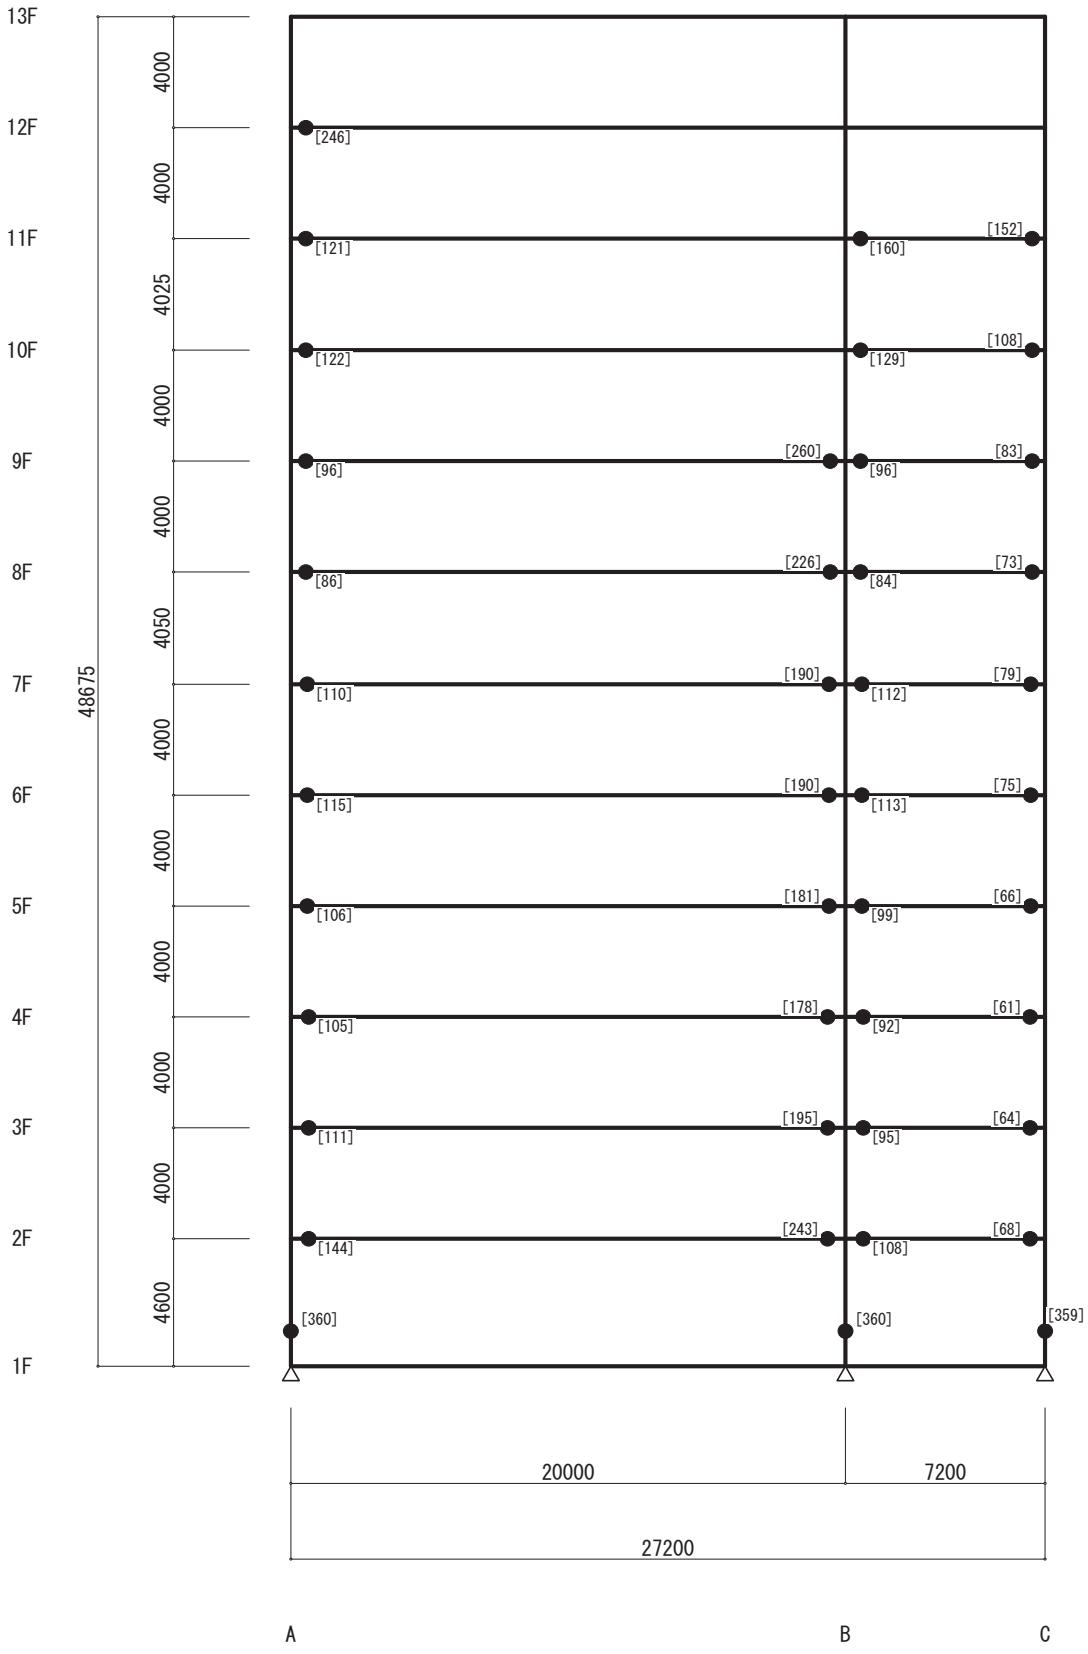

6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

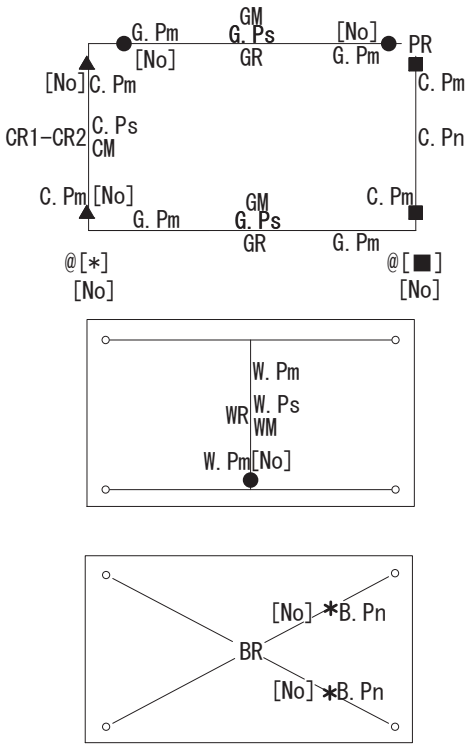

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

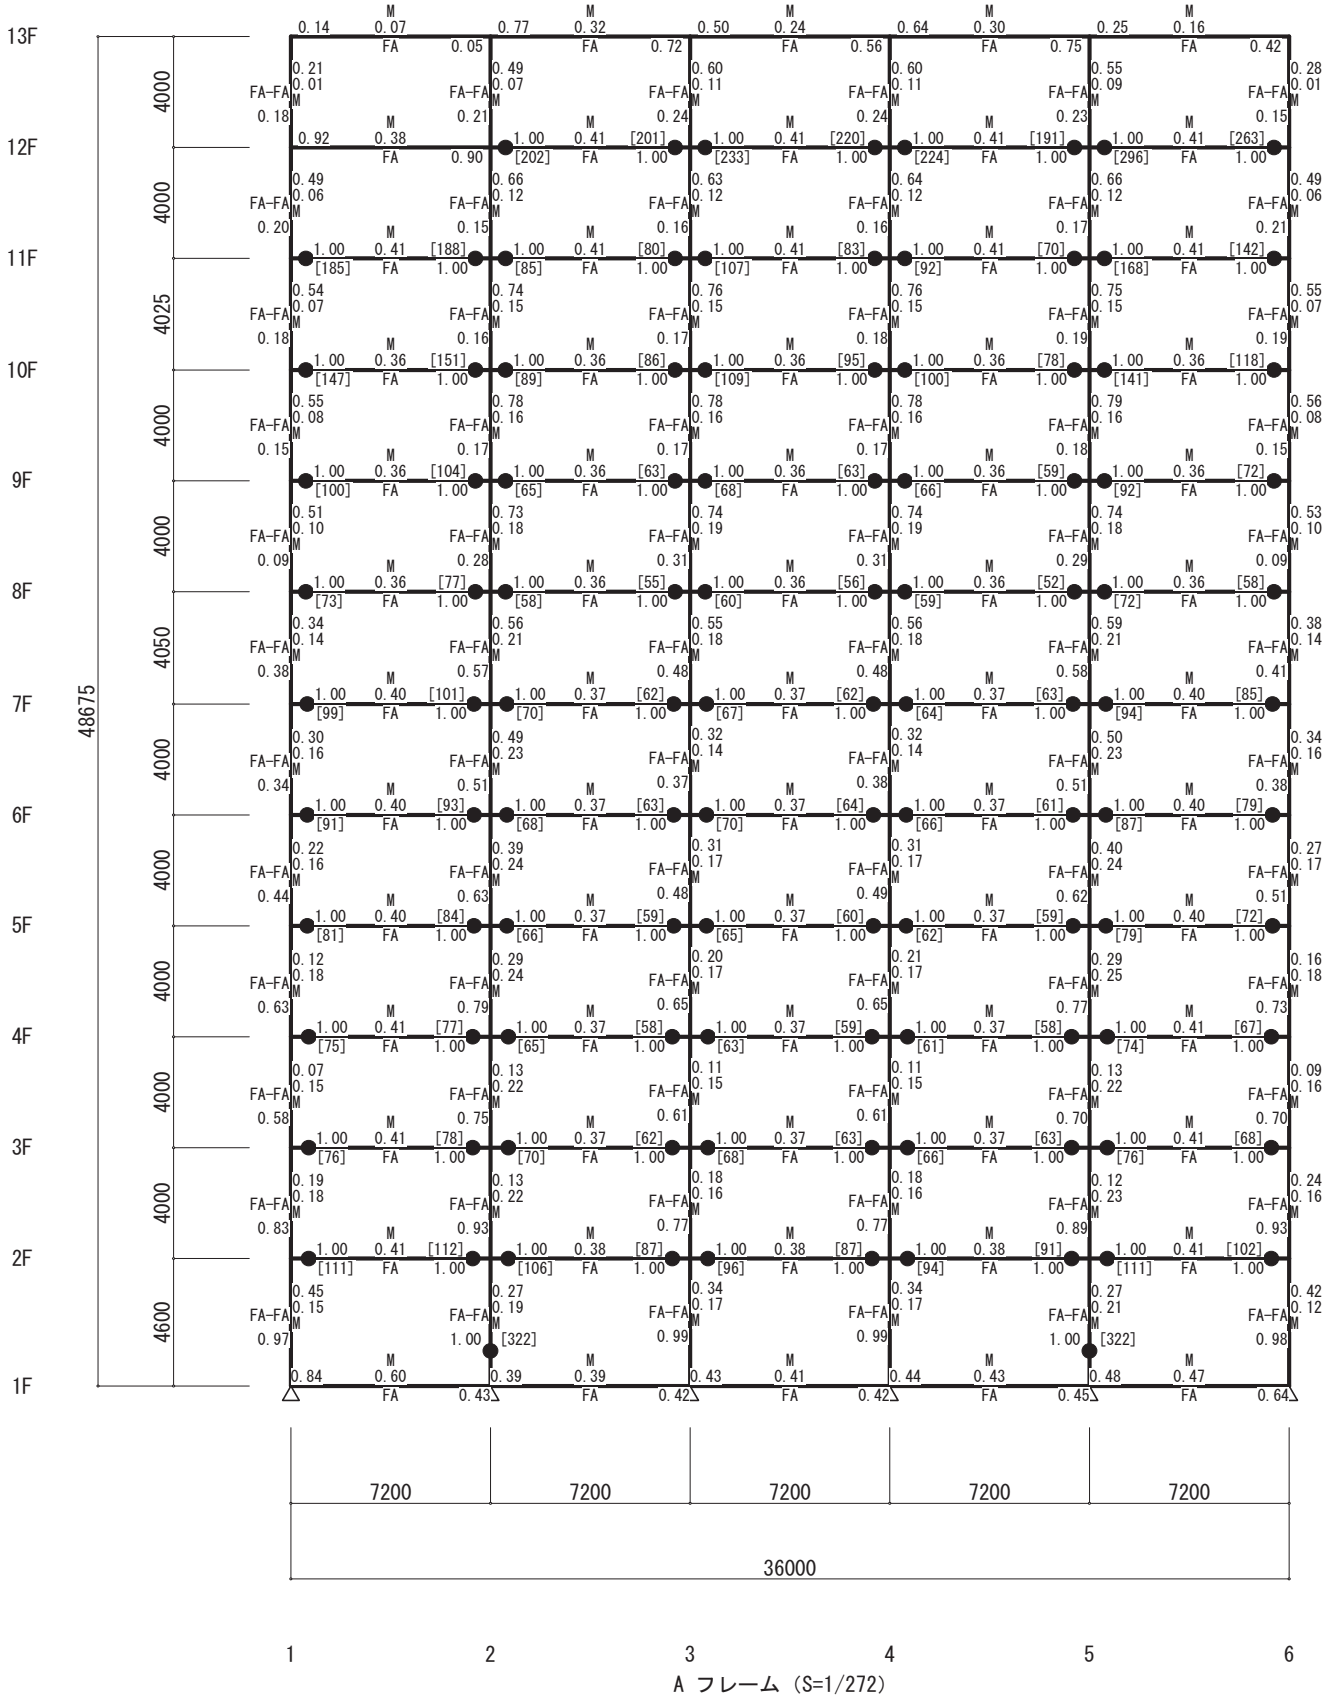


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

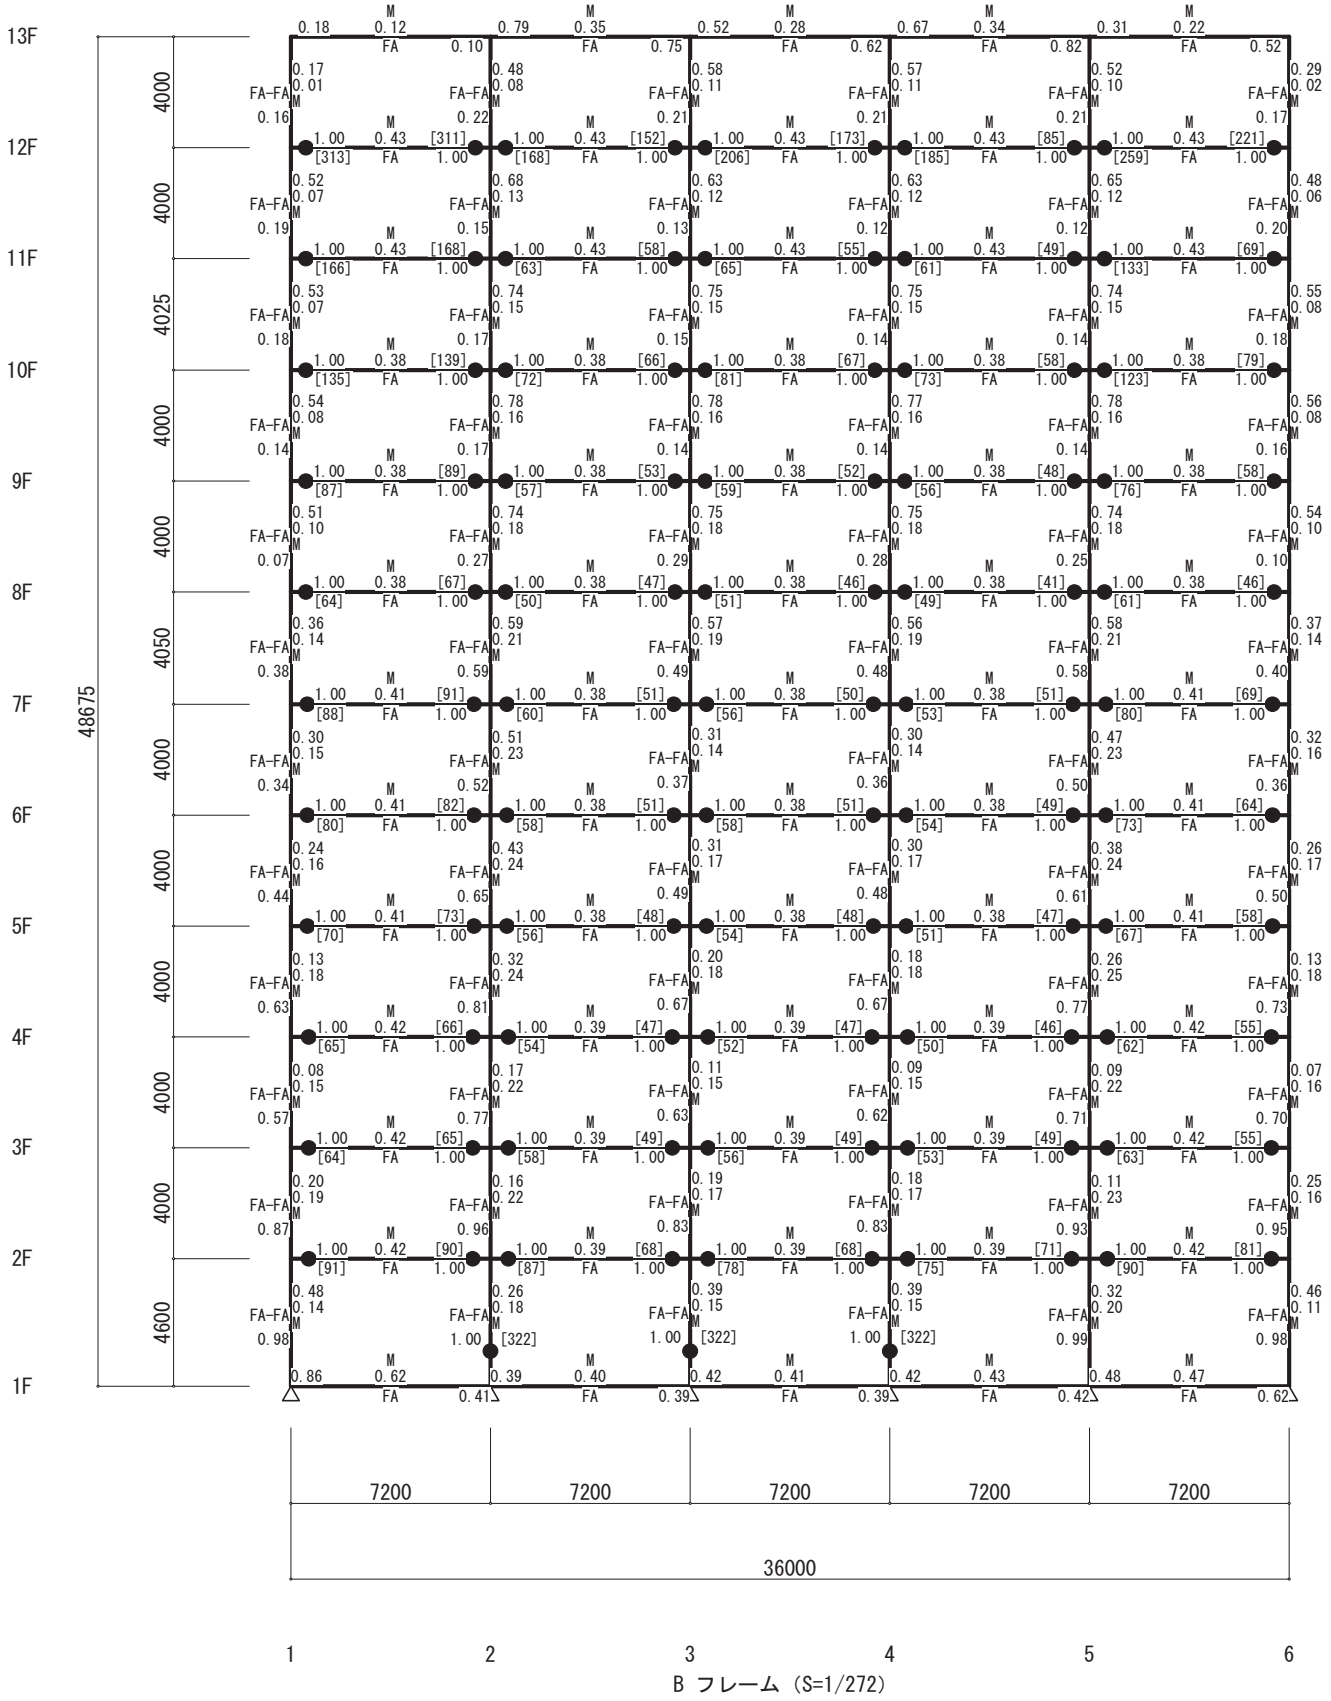


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

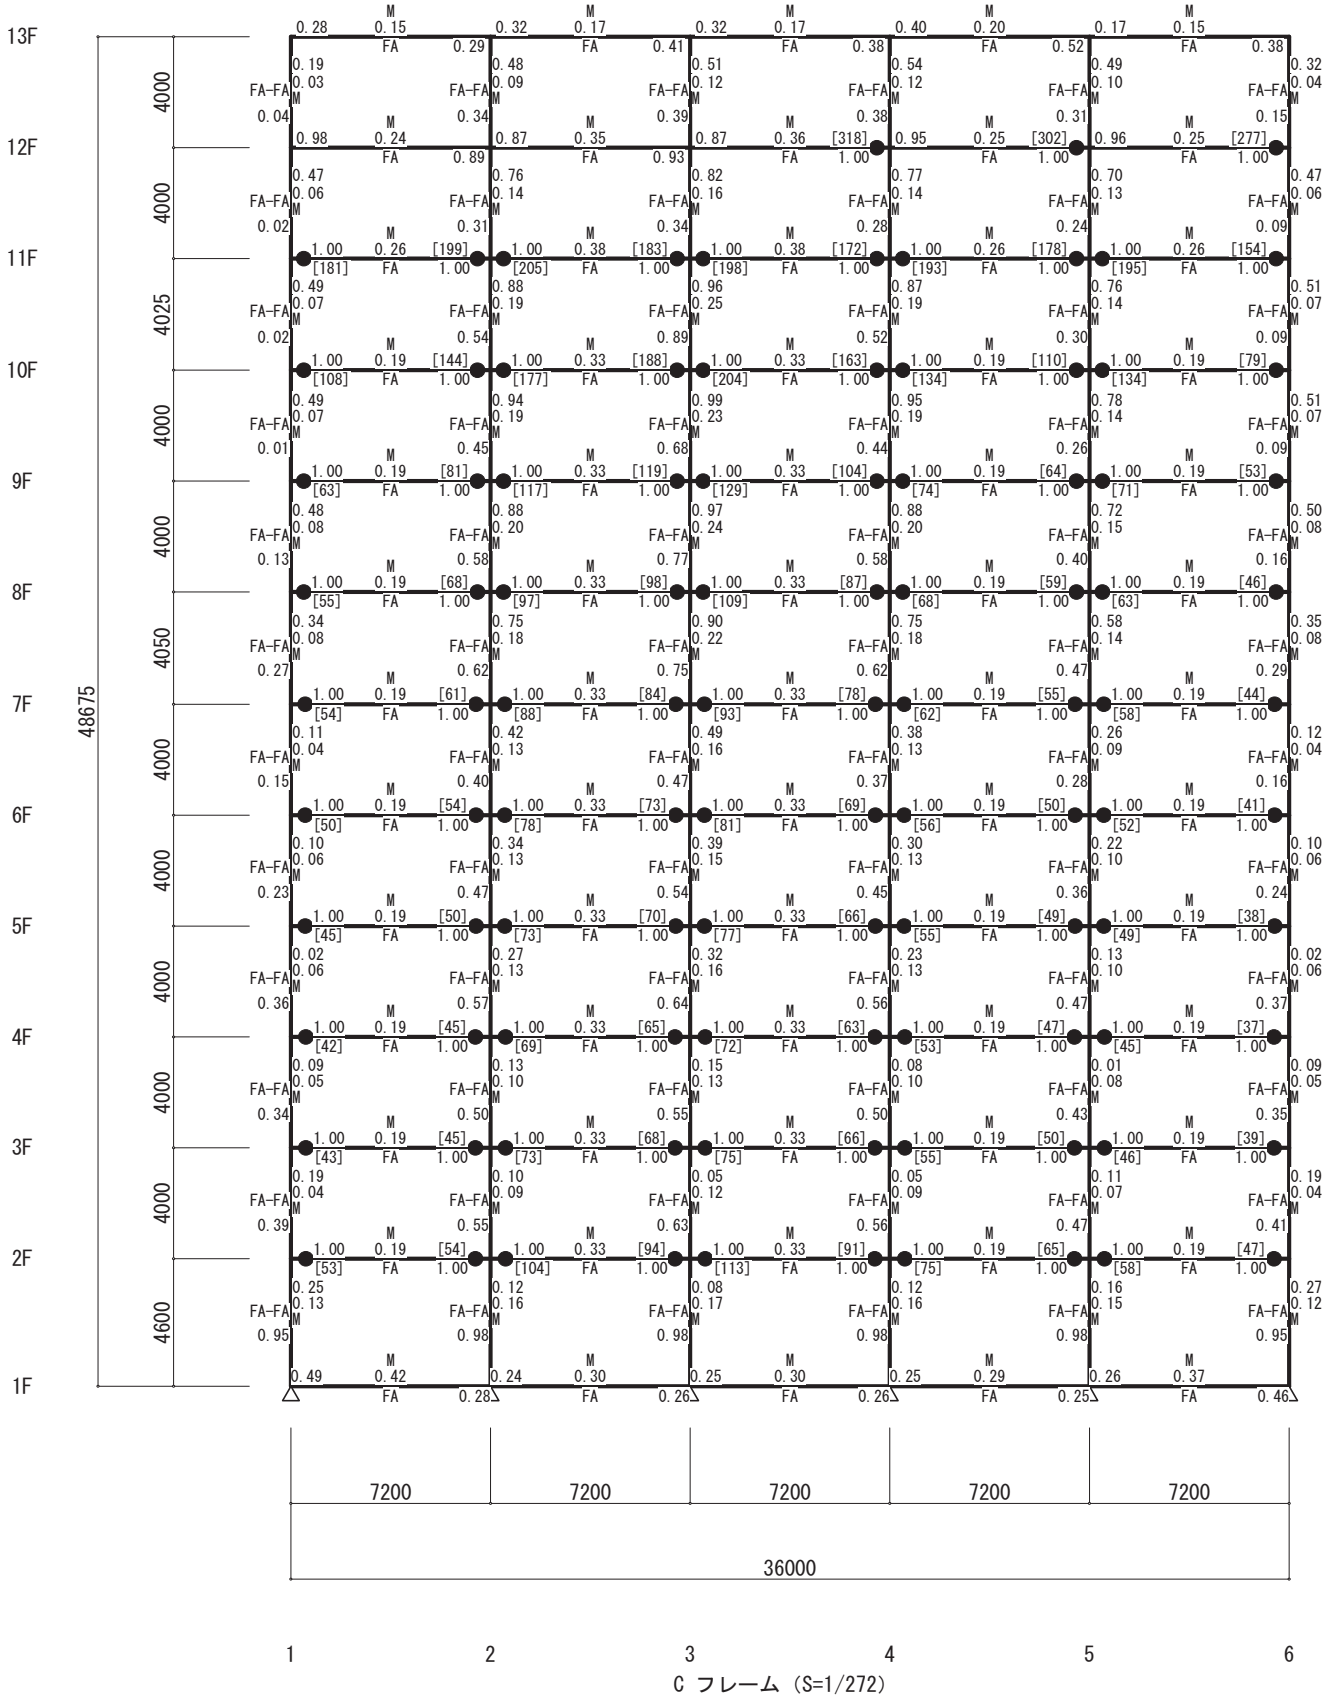


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

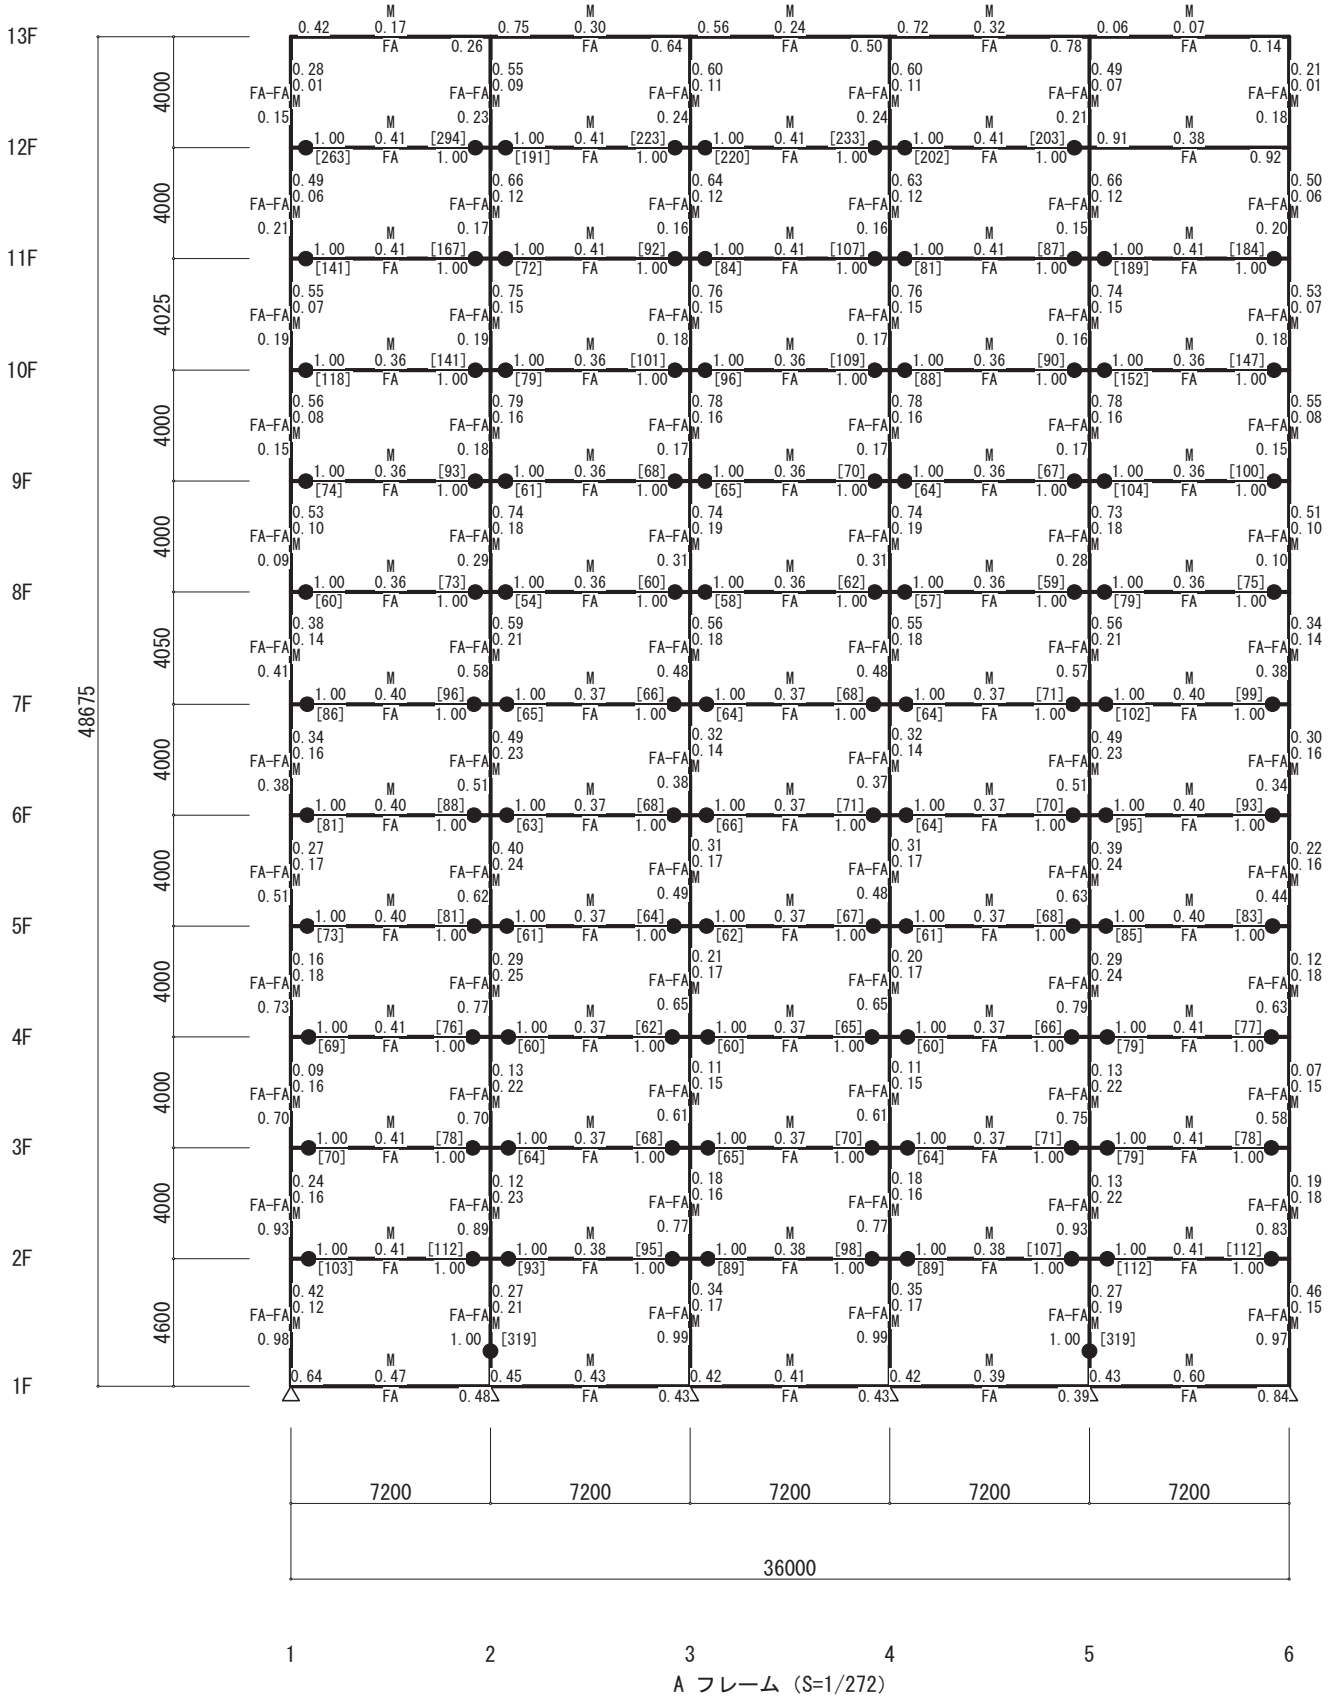


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

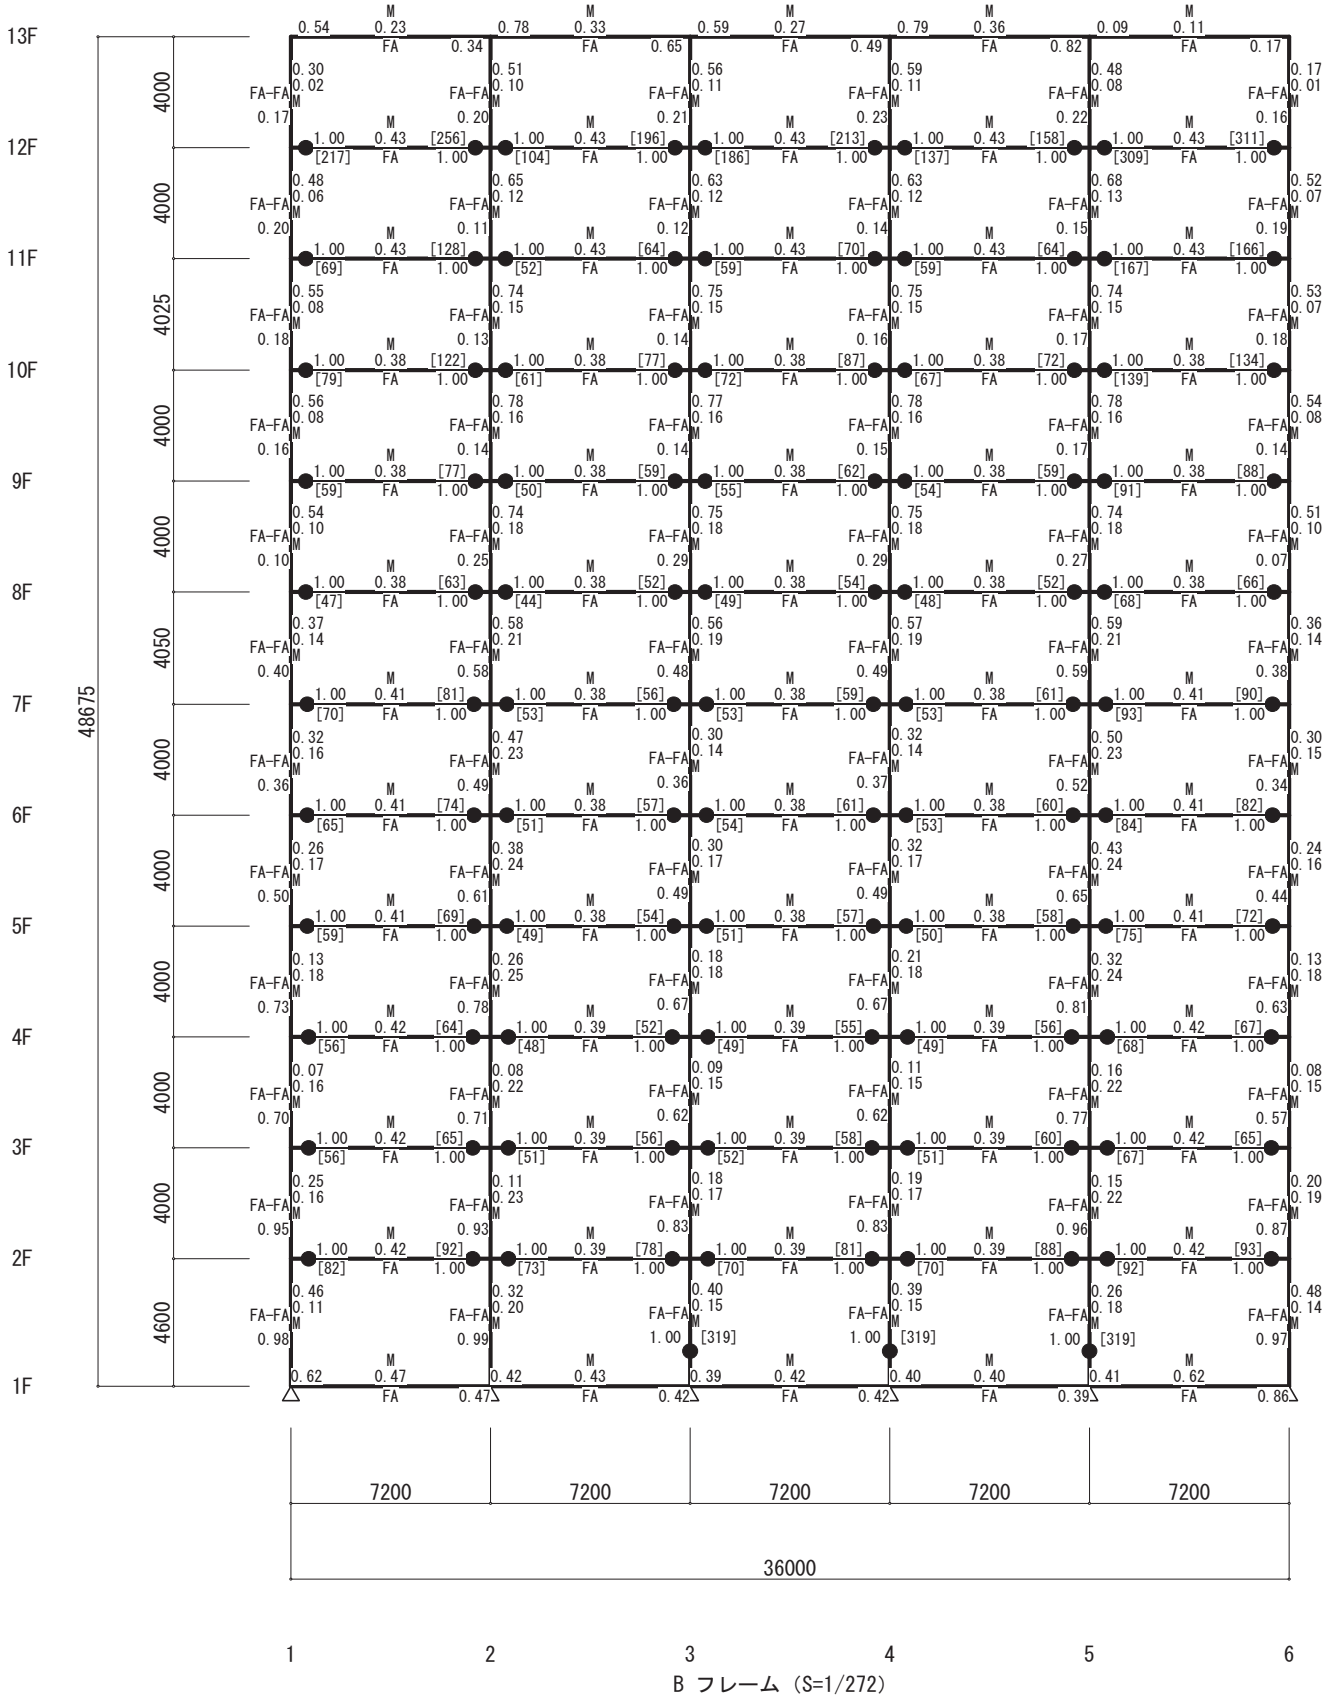

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

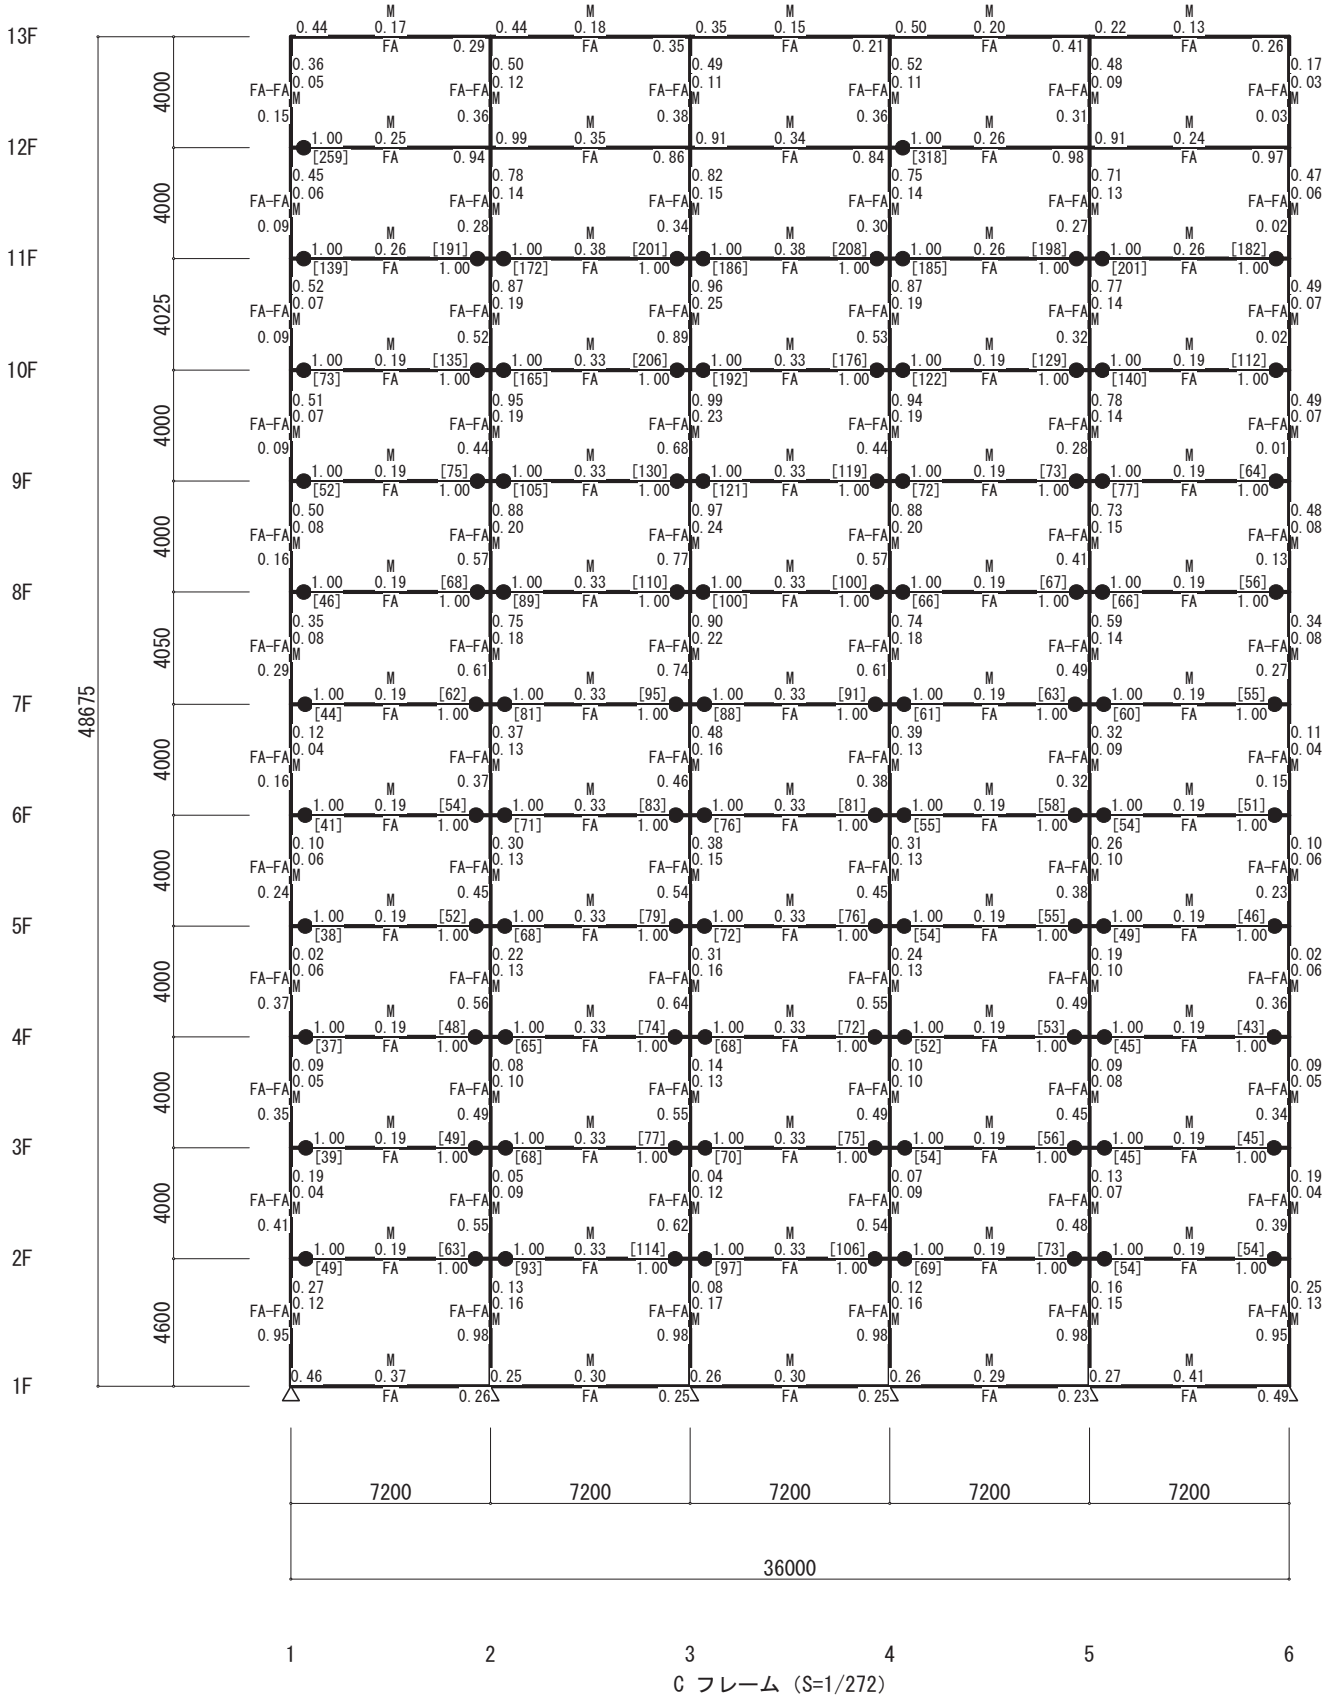


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

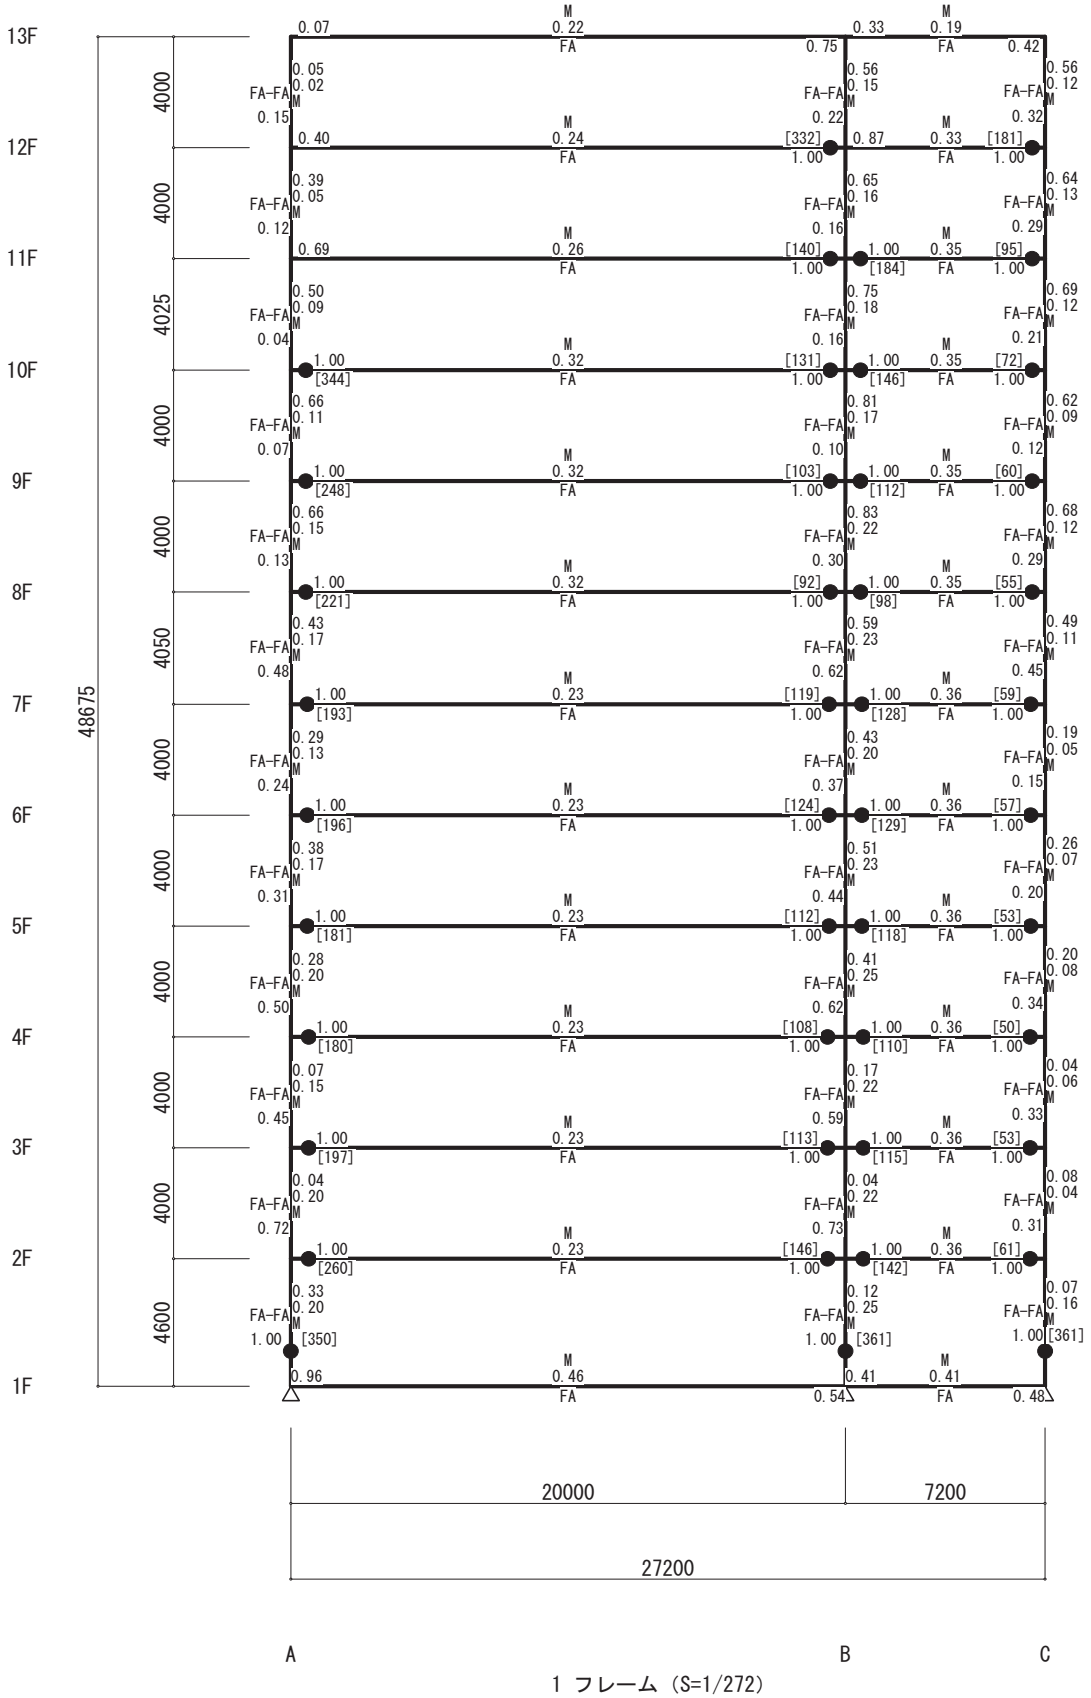


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

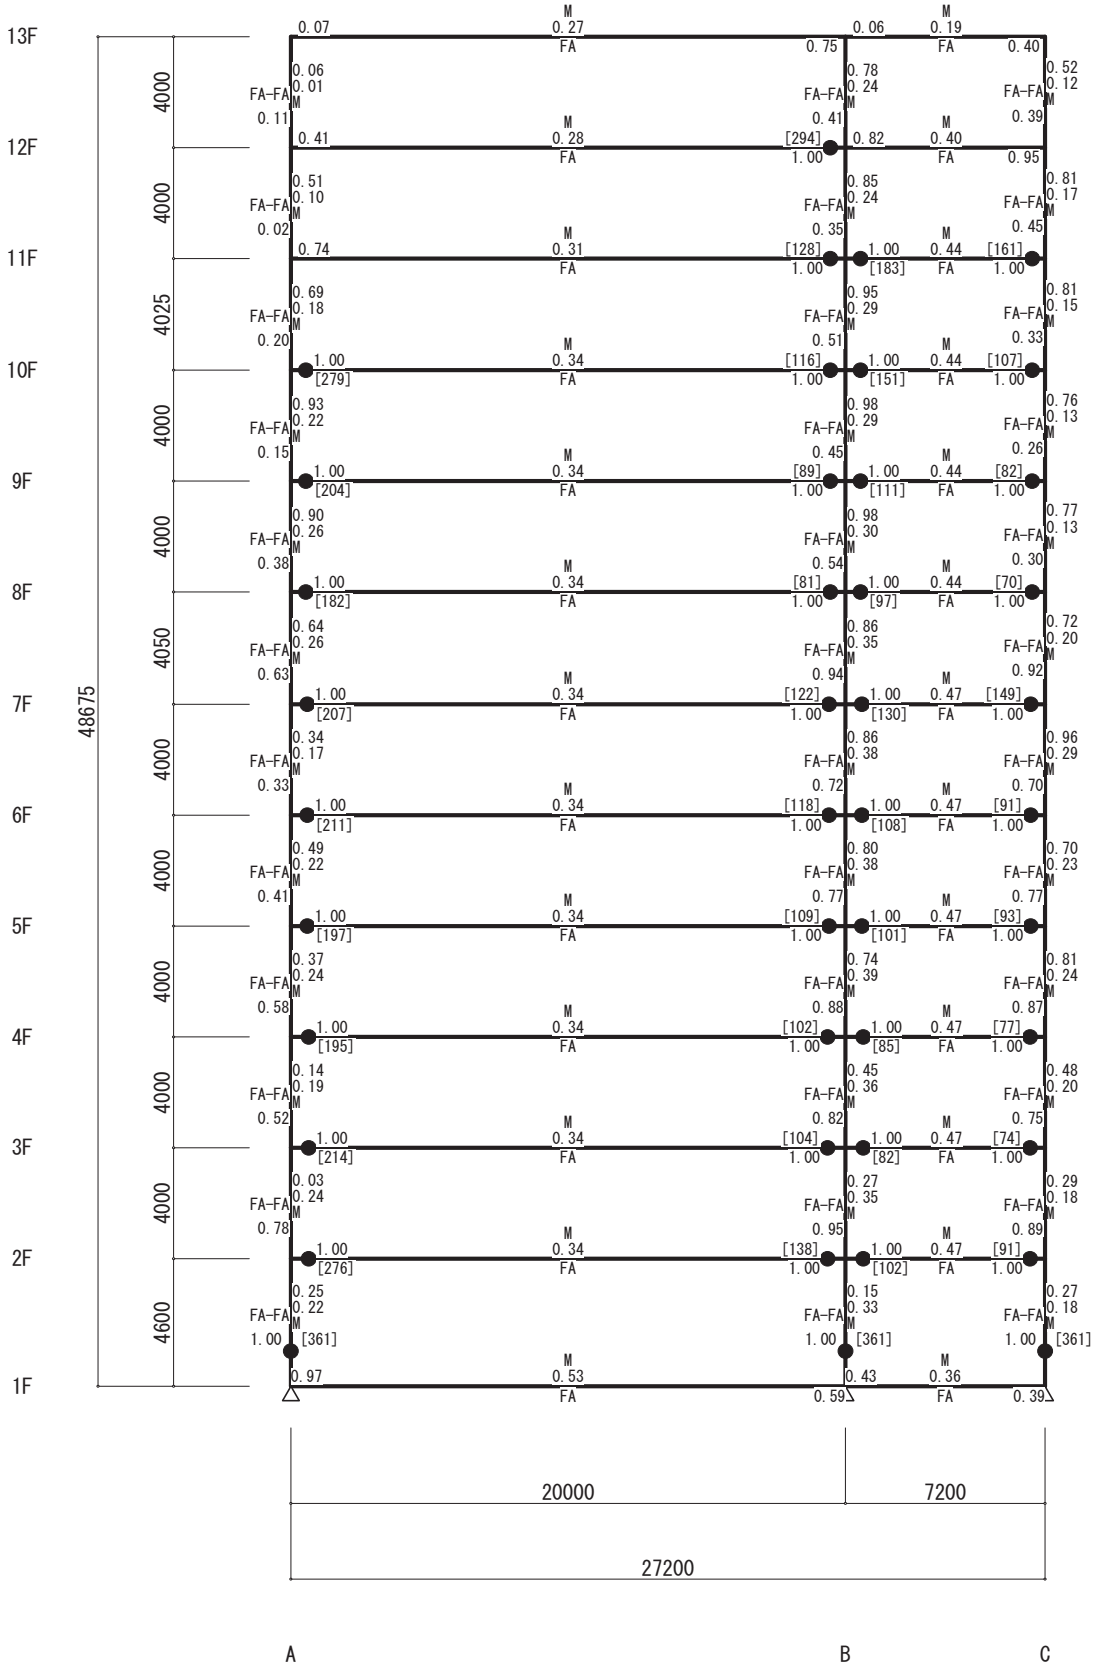


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

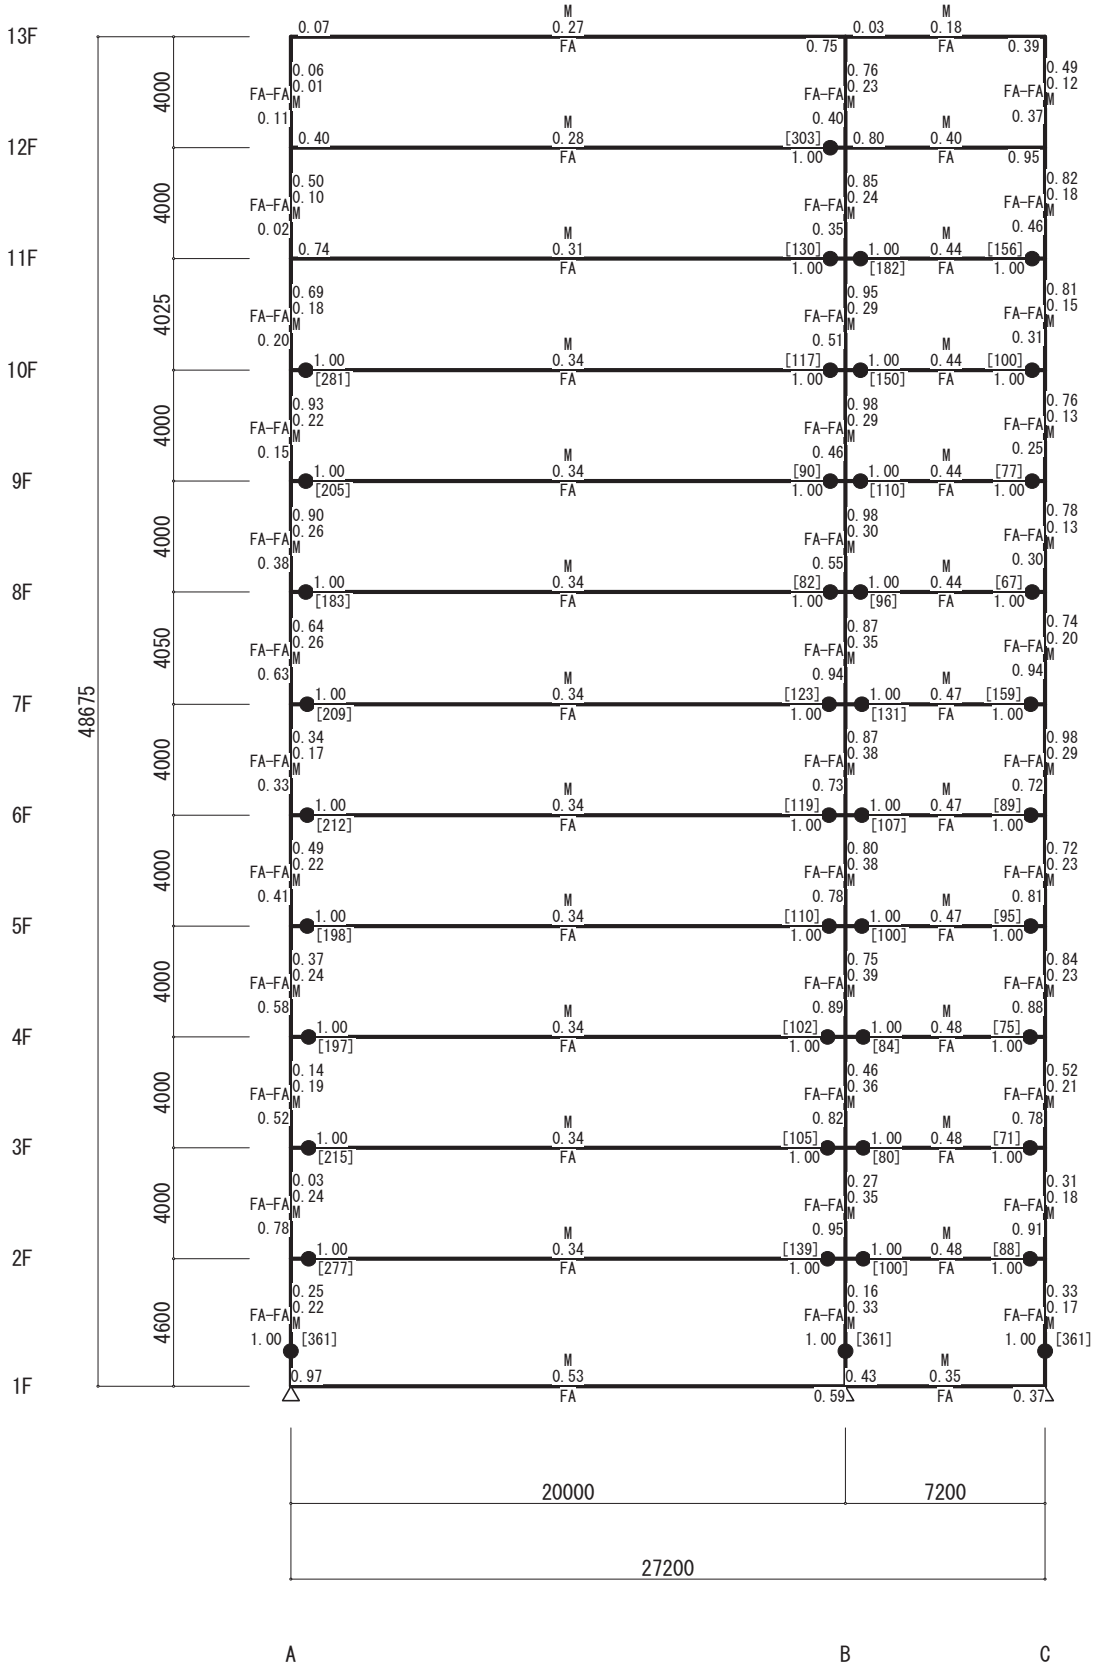


3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

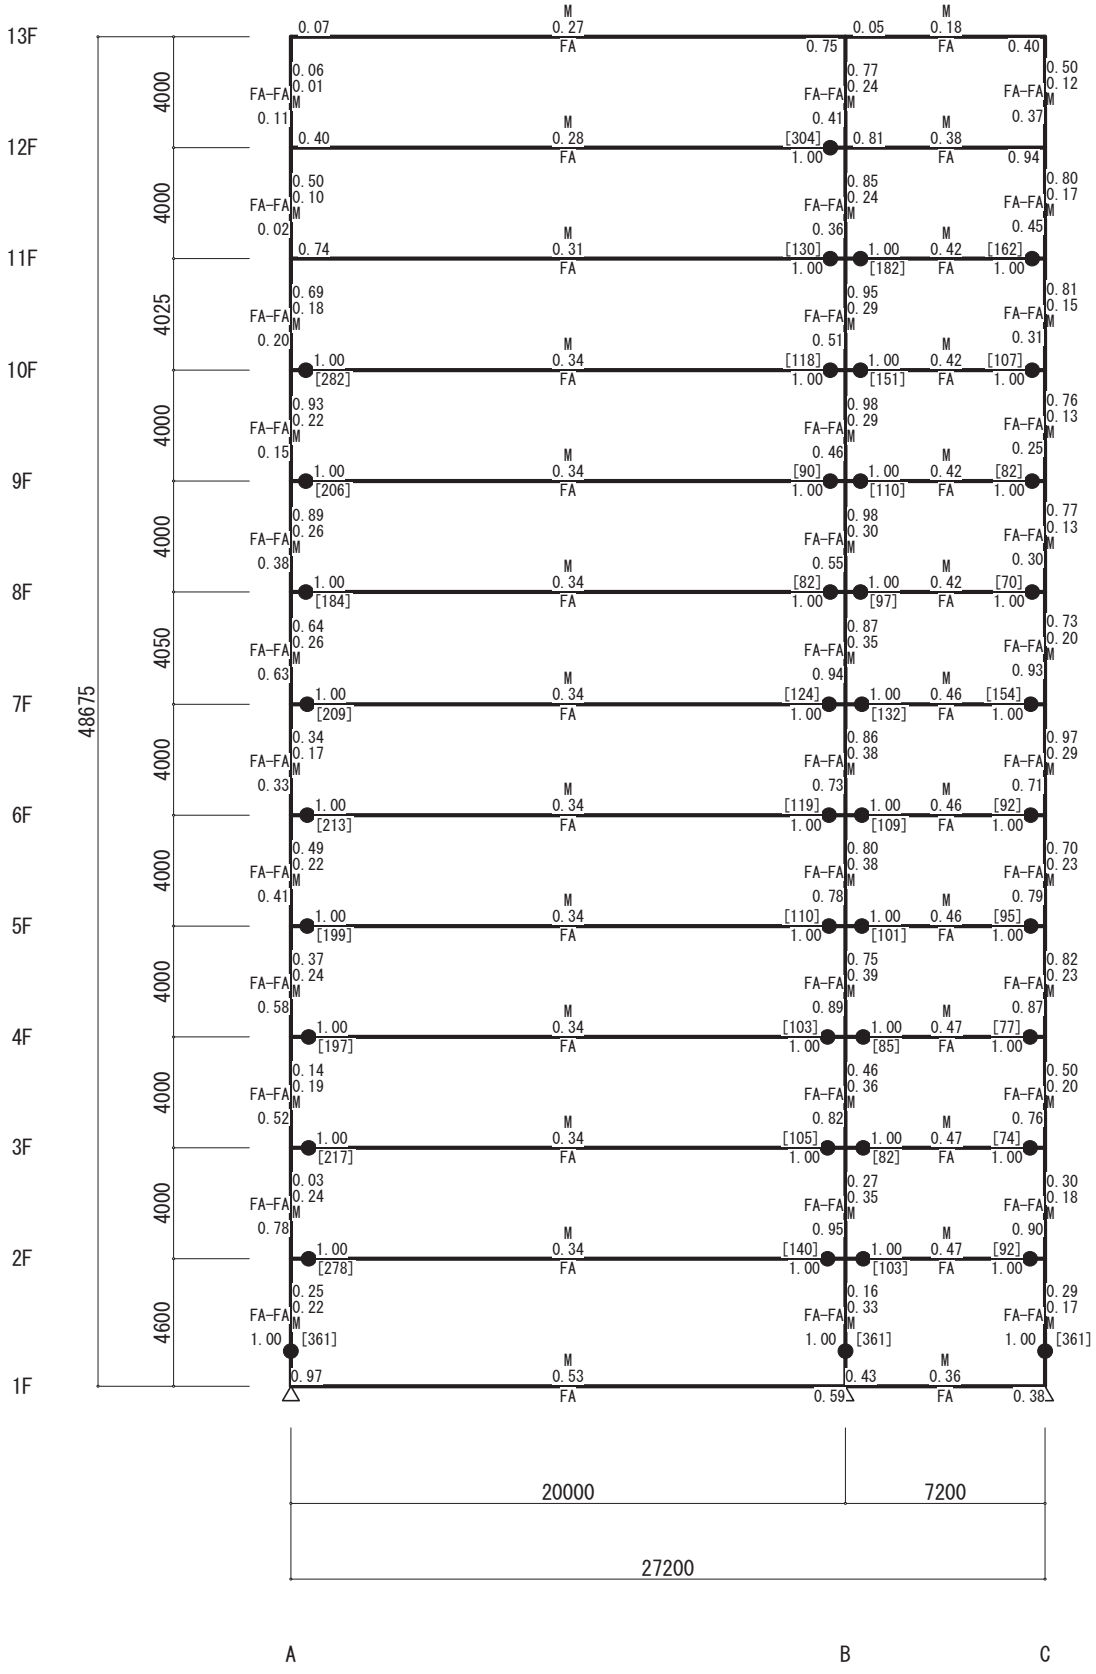


4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

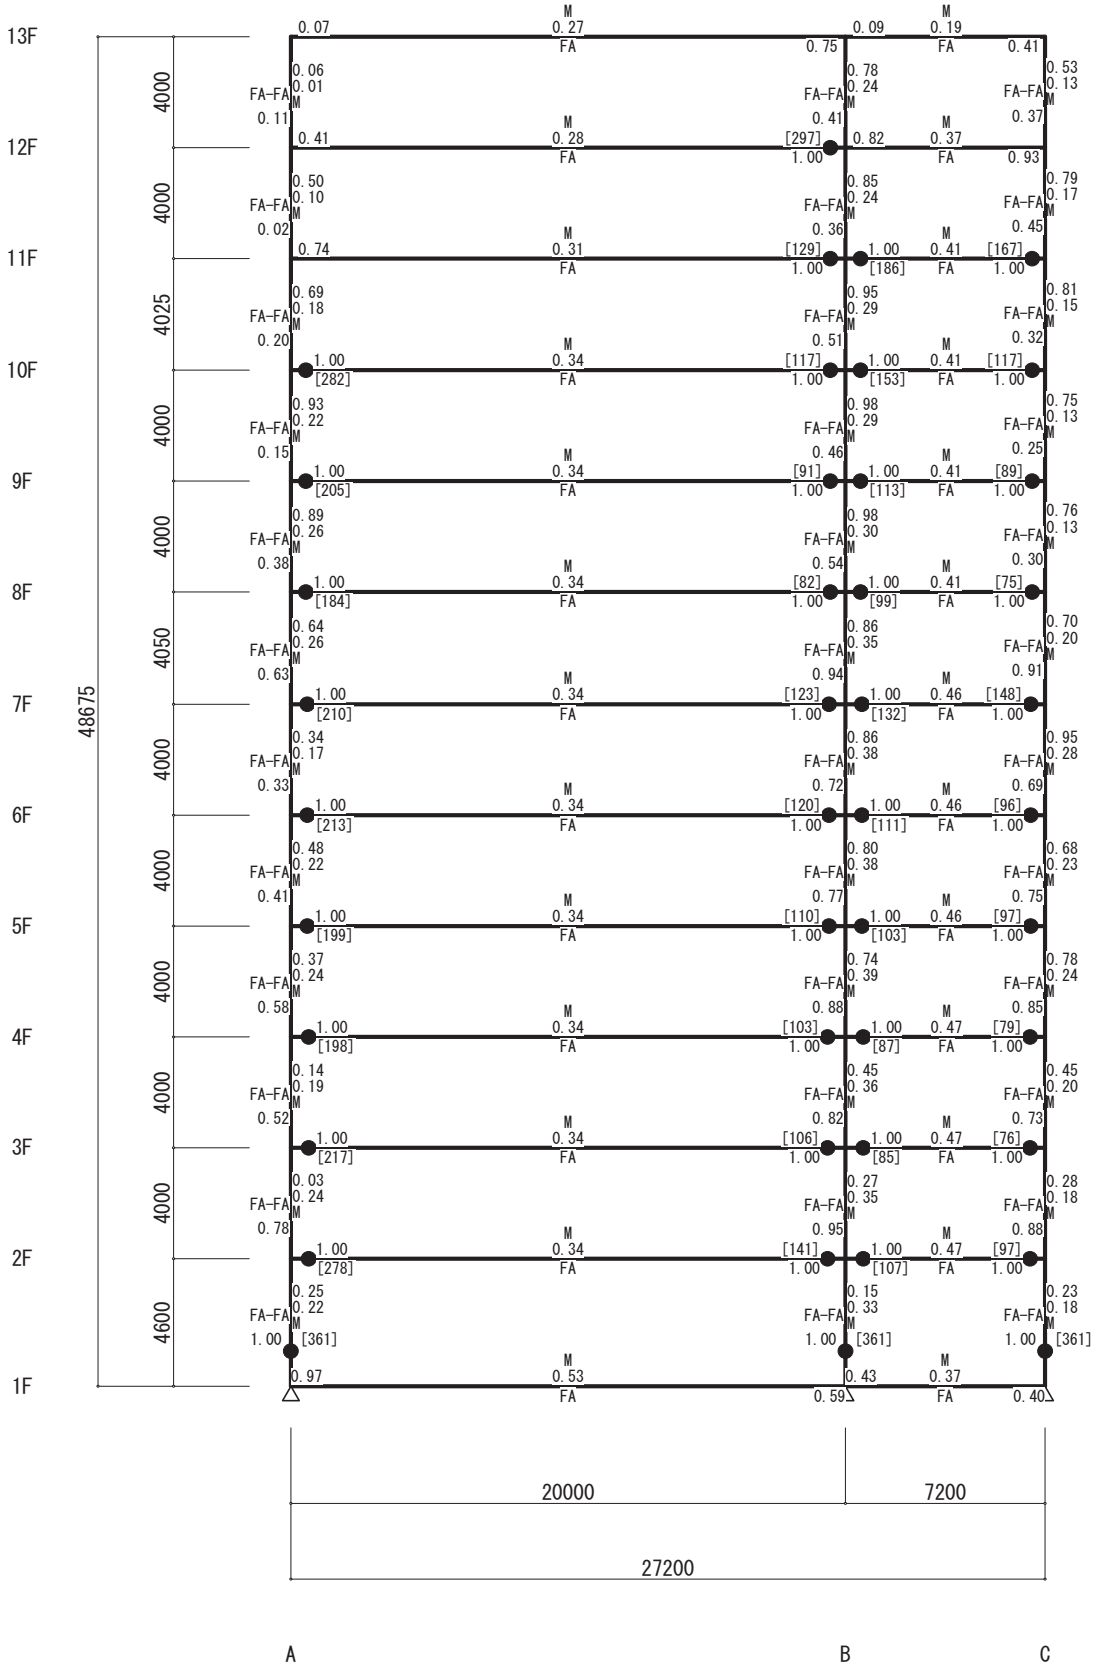


5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

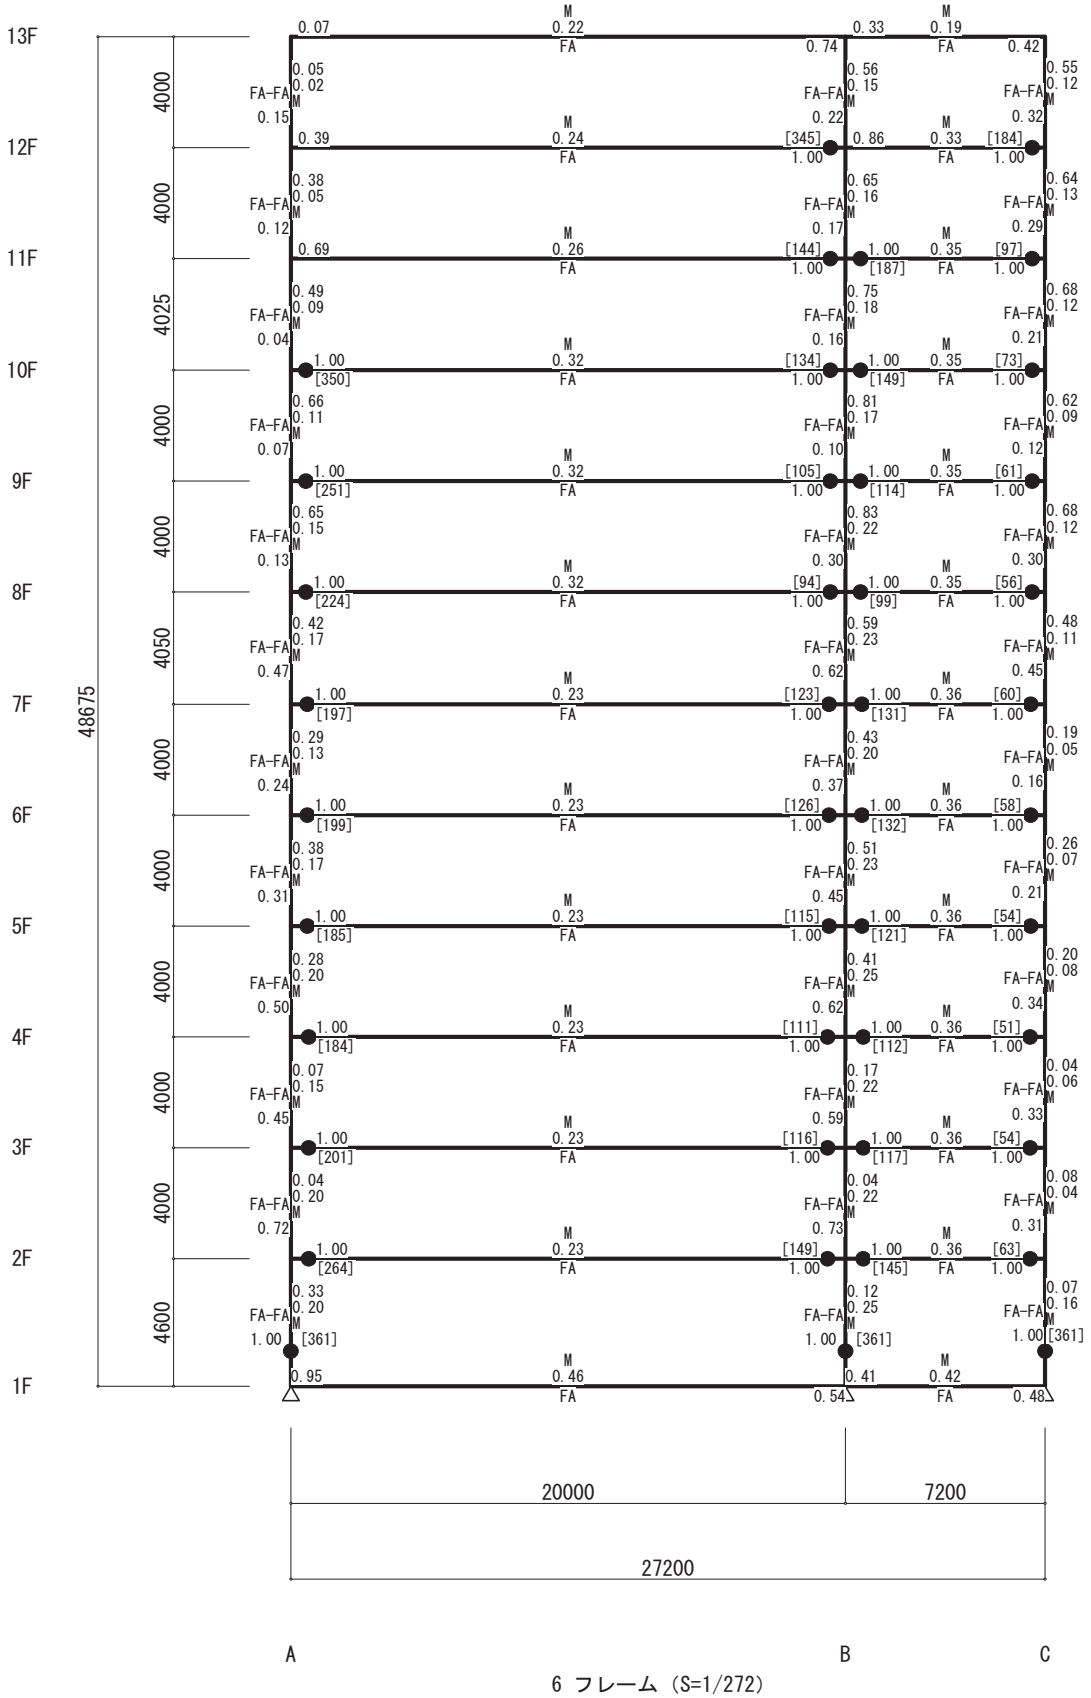


6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

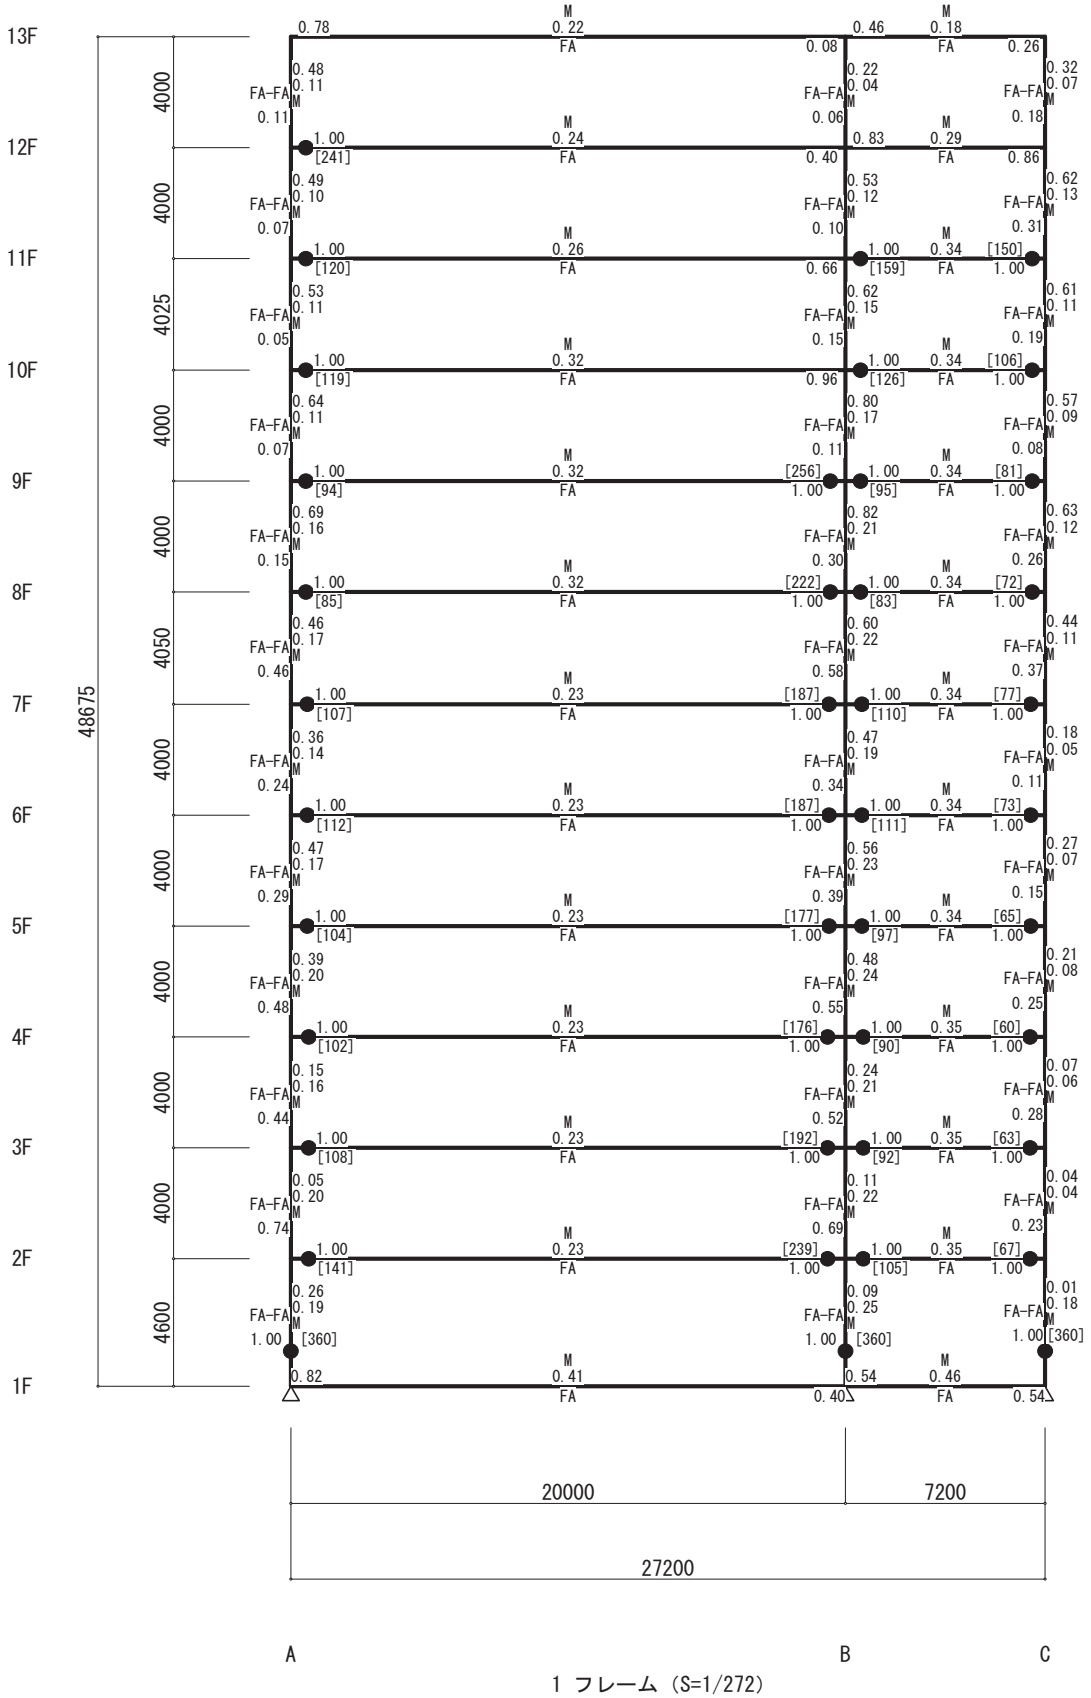


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

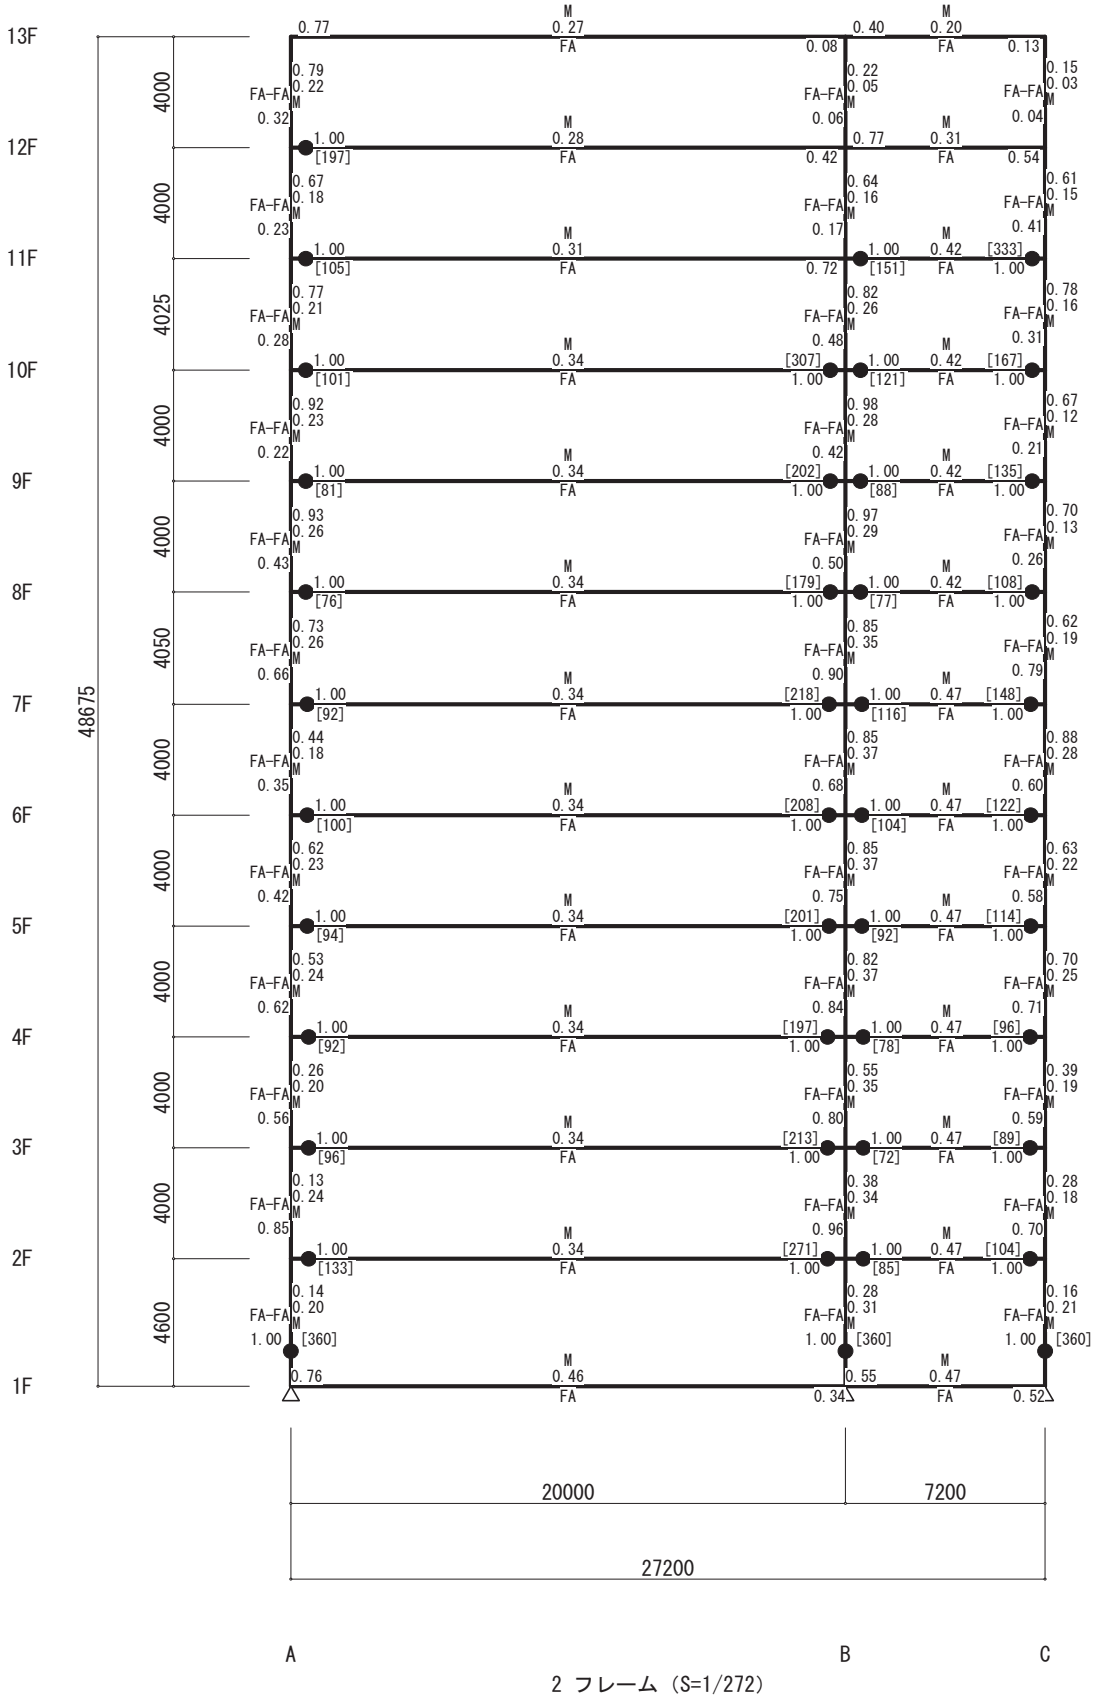


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

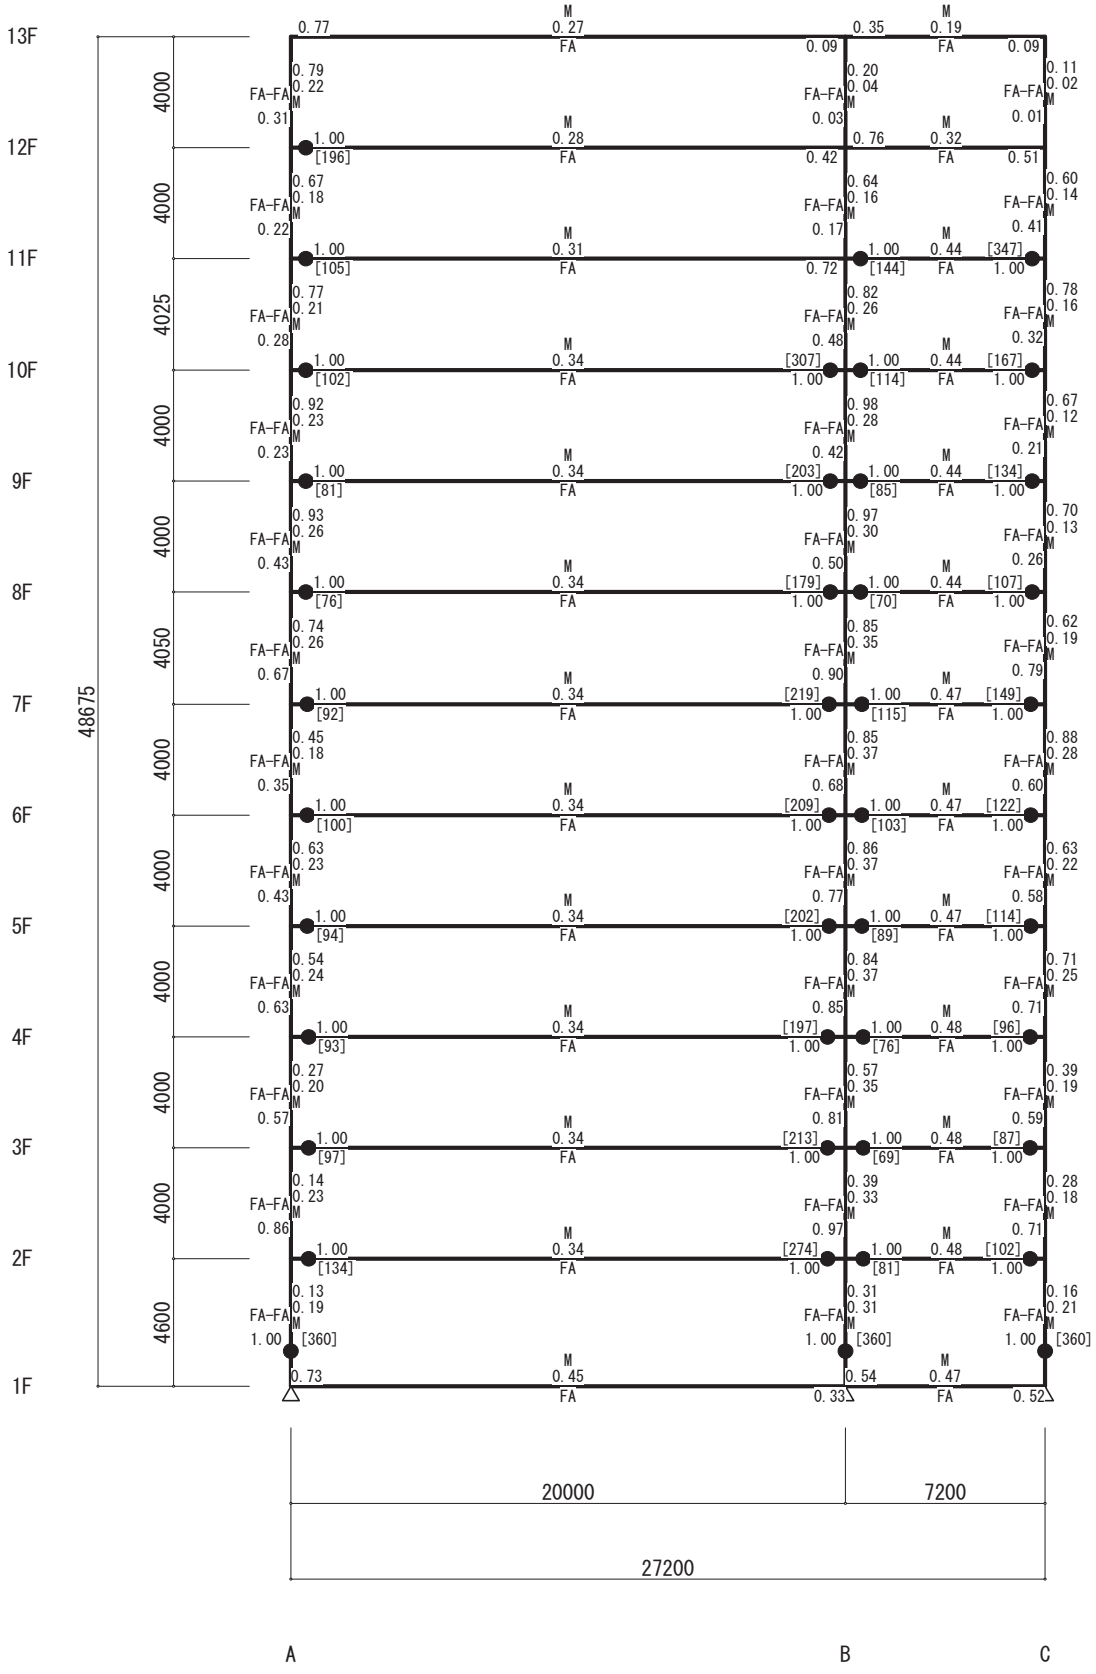


3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

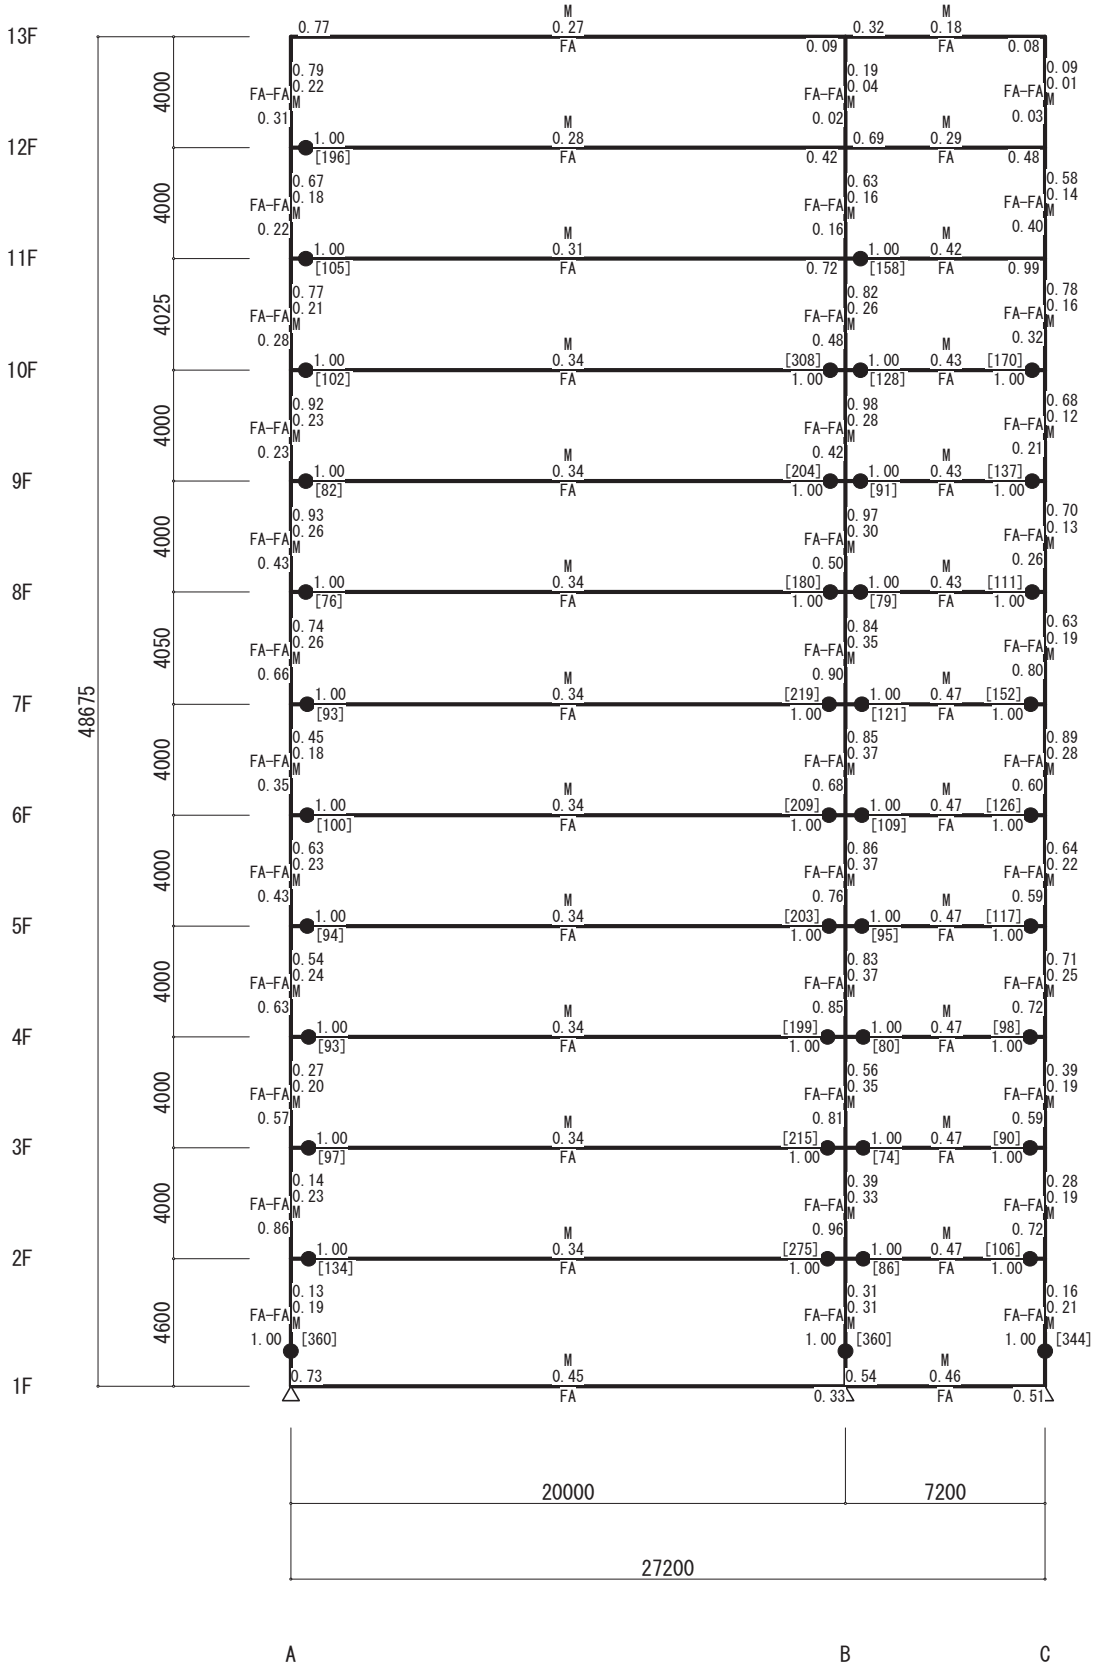


4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

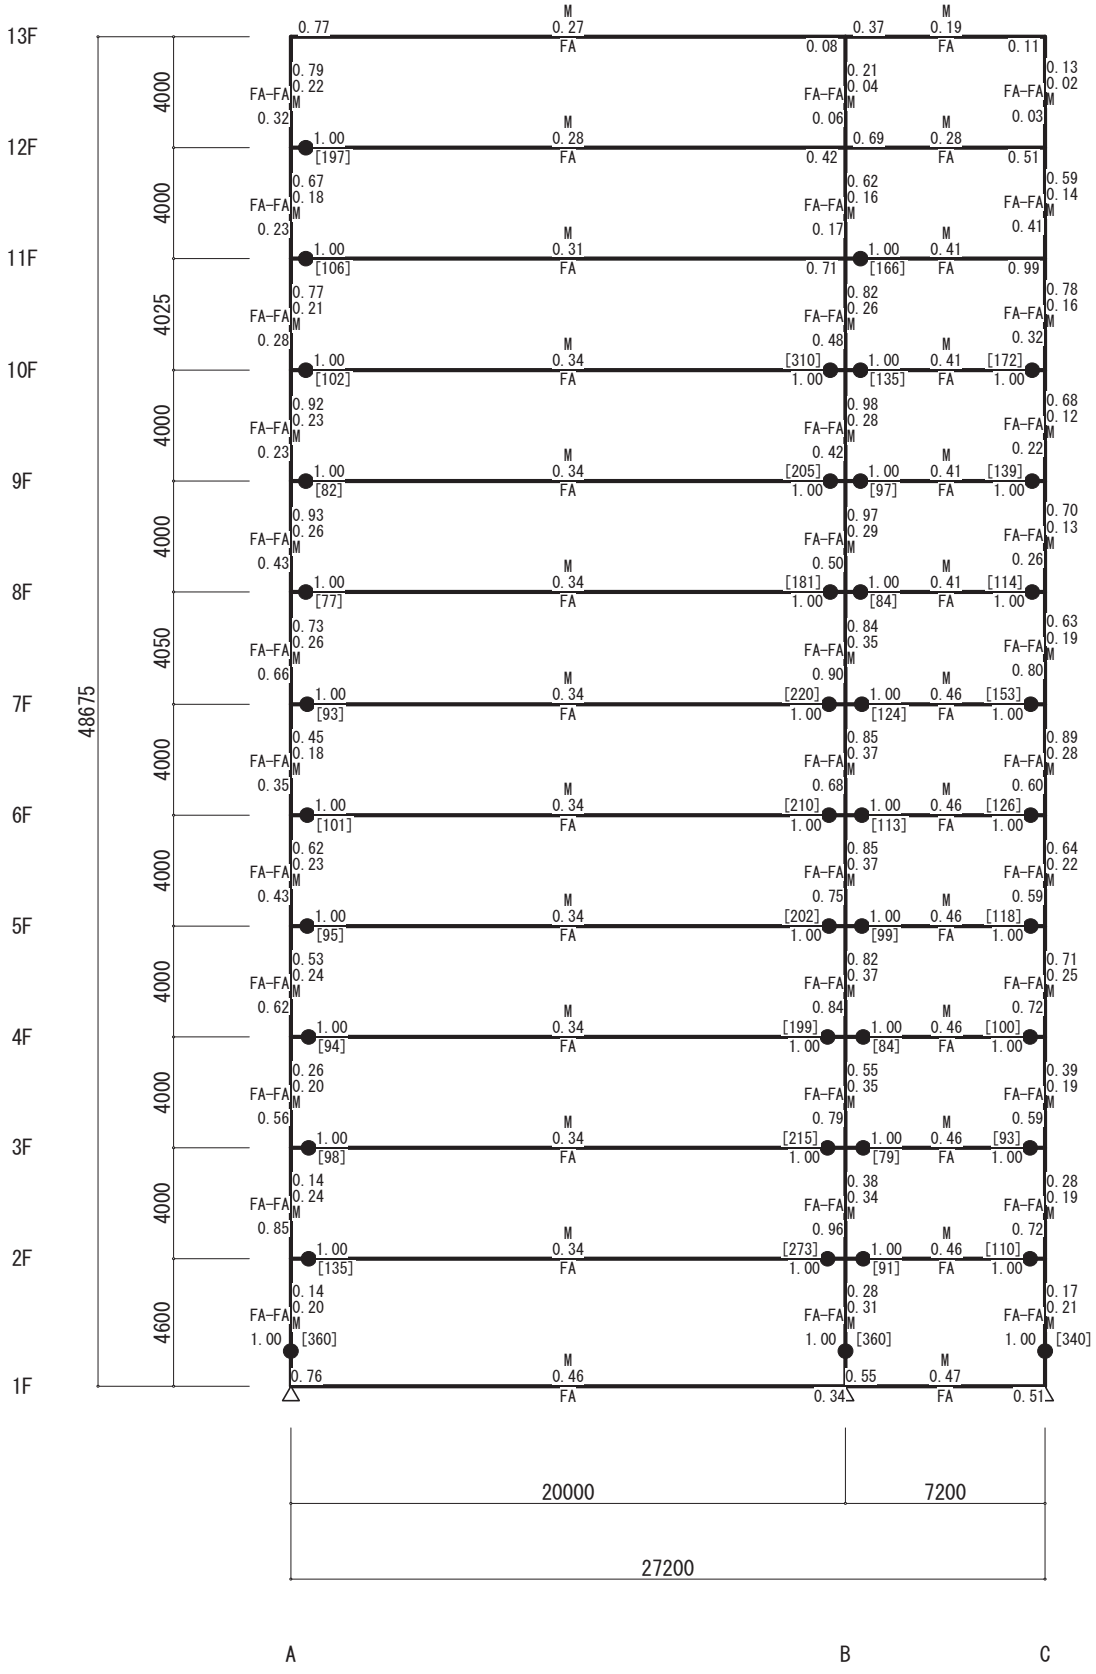

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

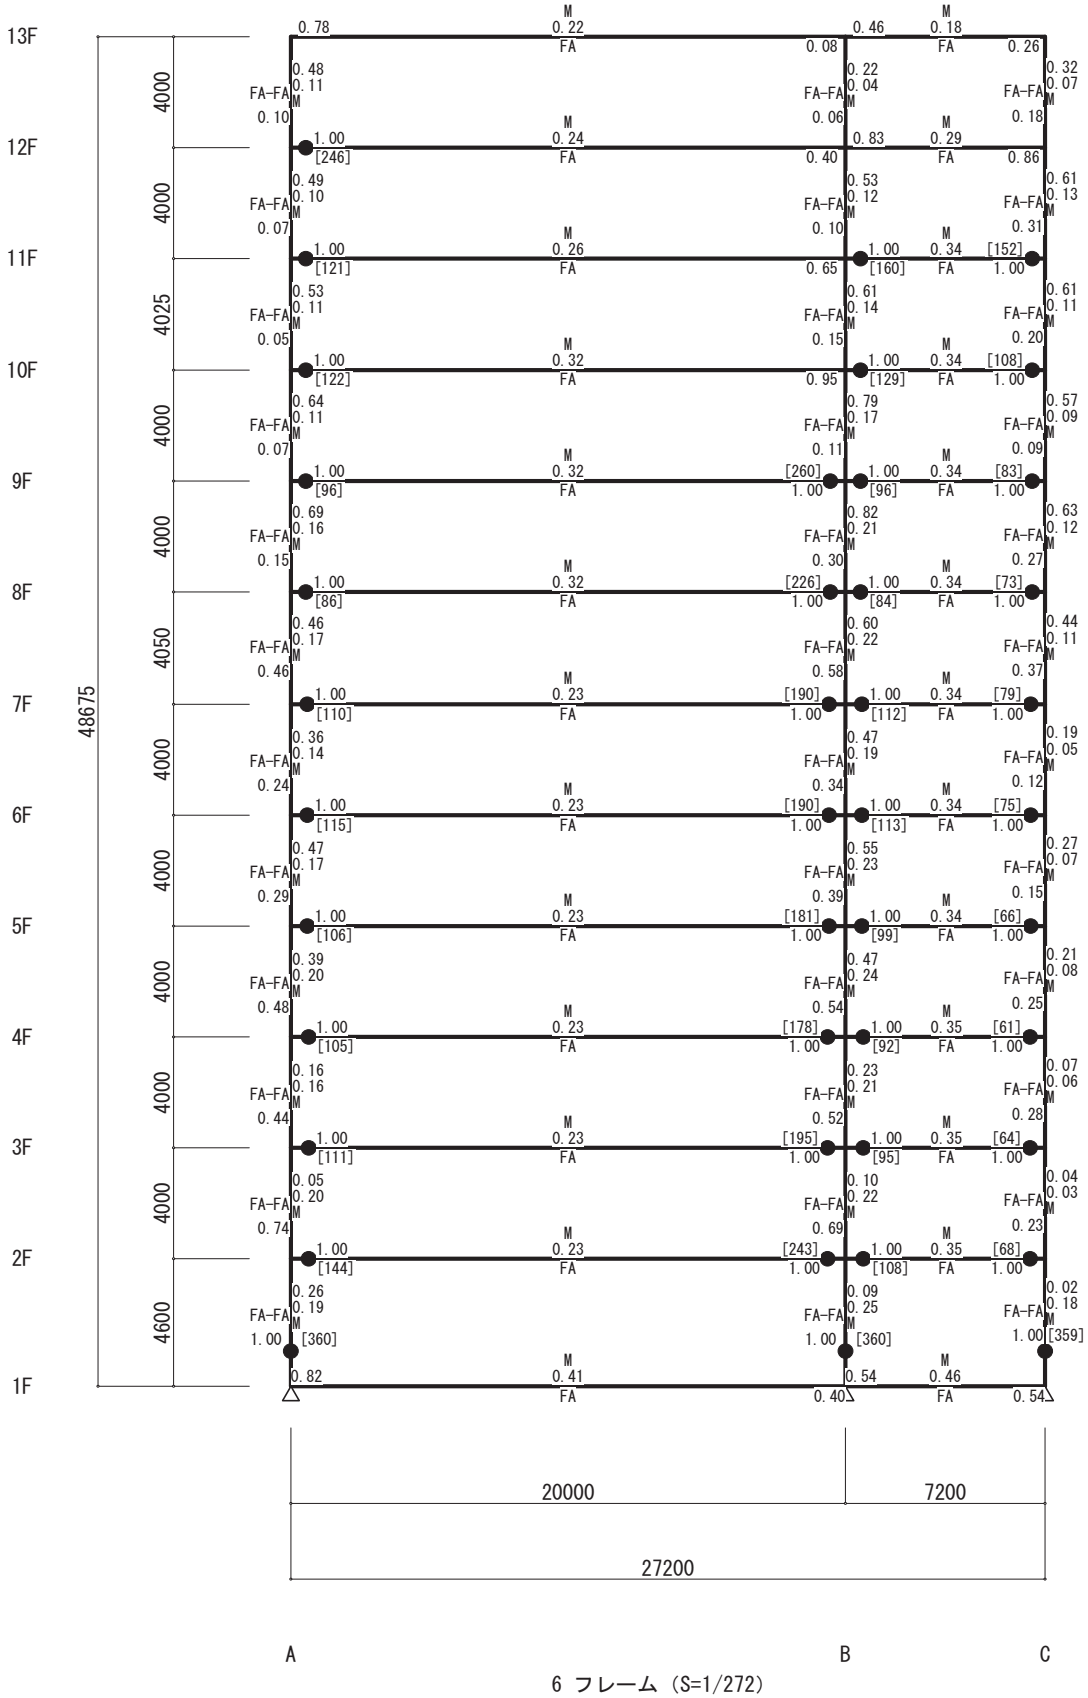


6 フレーム（S=1/272）


U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

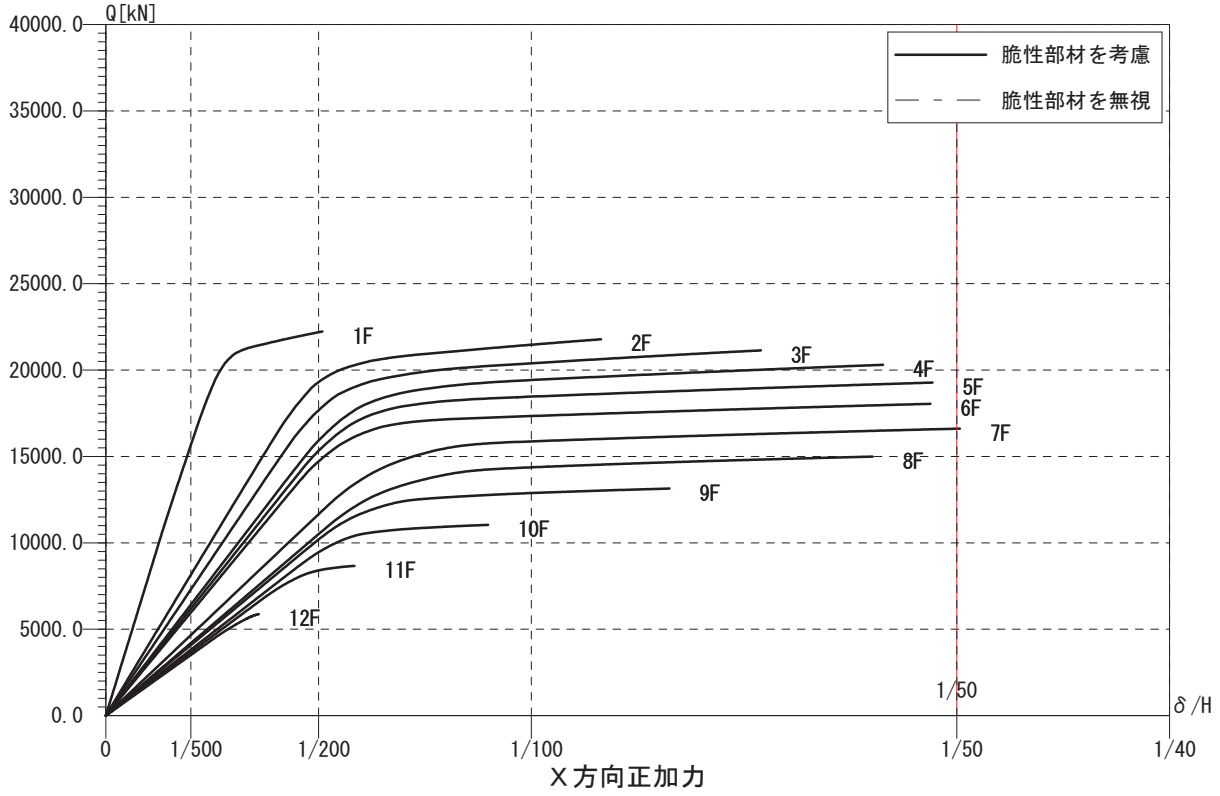


X方向正加力

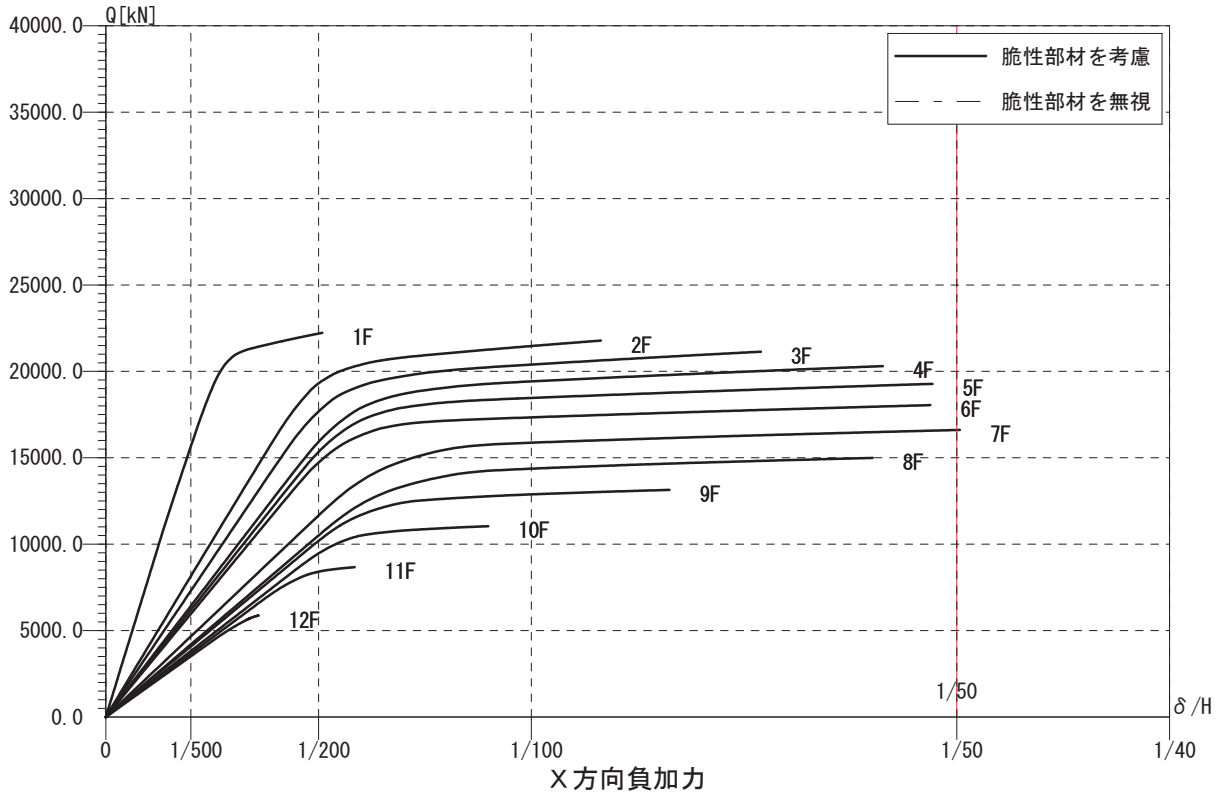

X方向負加力

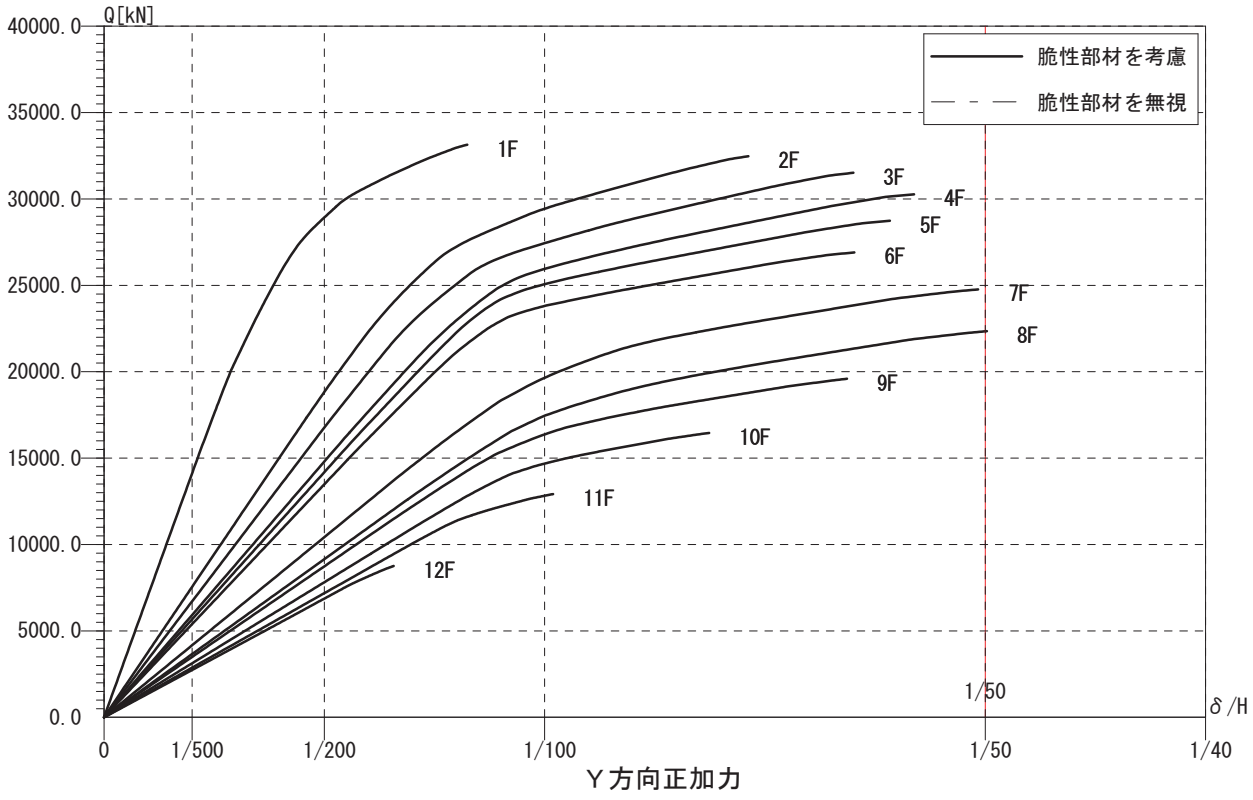


Y方向正加力

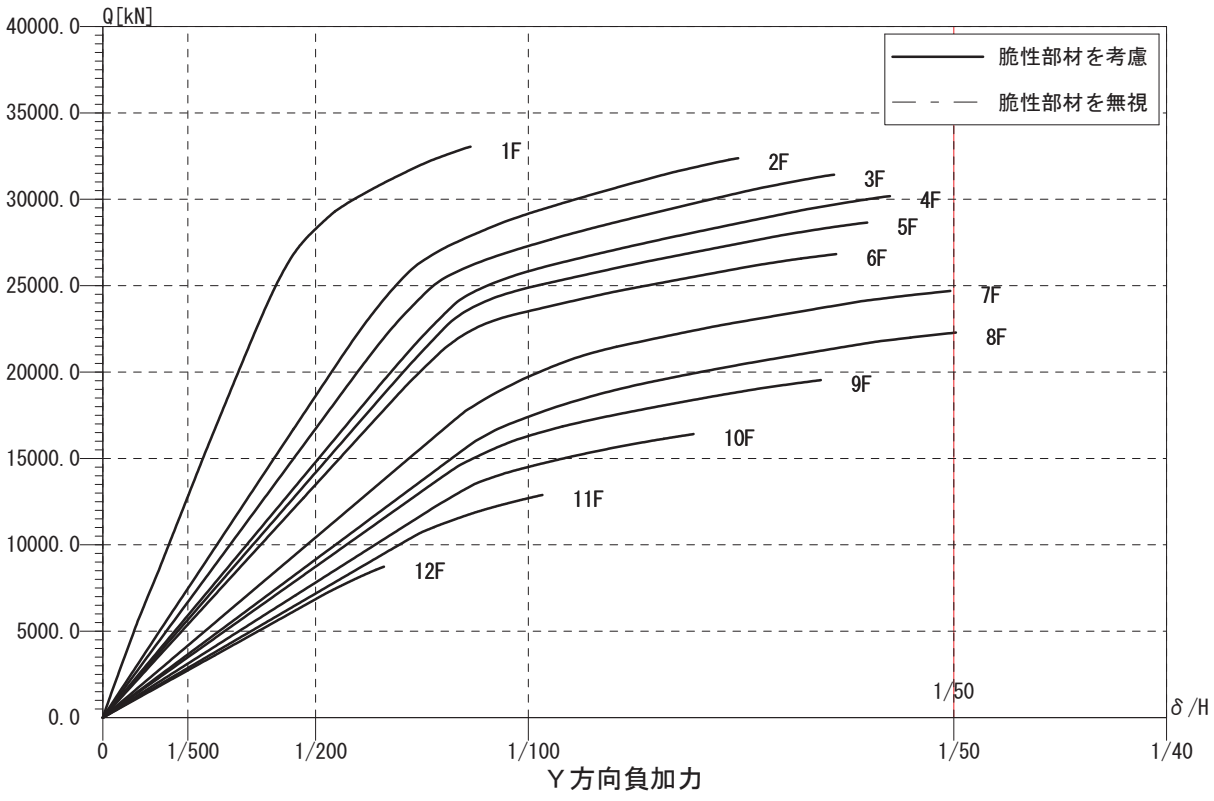

Y方向負加力


U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

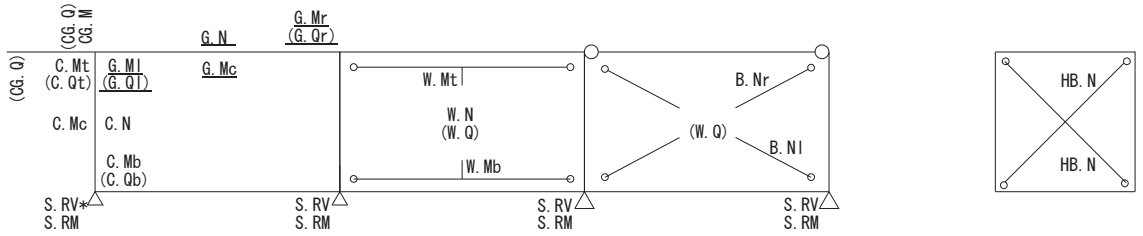


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。				
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と				
	（※C.Nは0の場合、非表示）		比較確認を行ってください。				
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)					
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)					


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

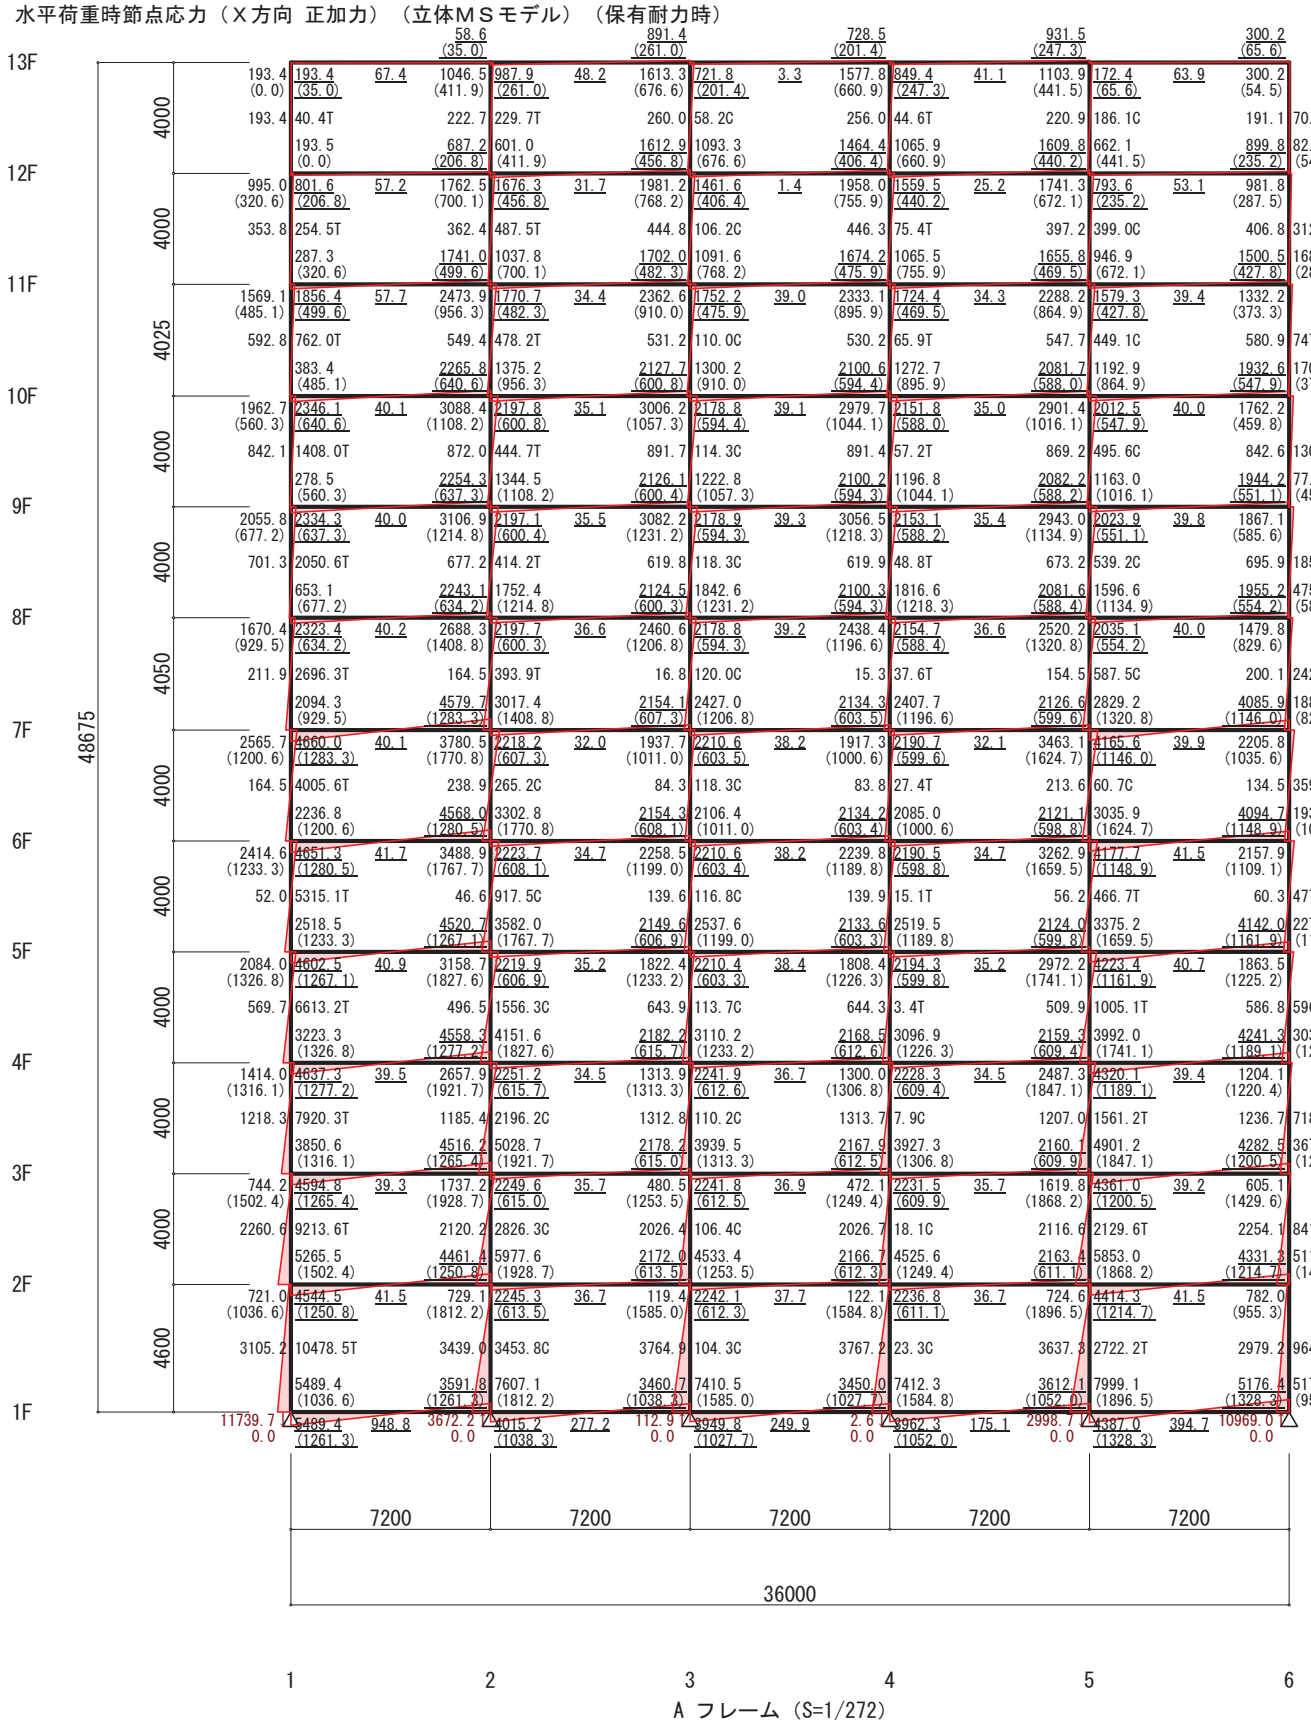


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

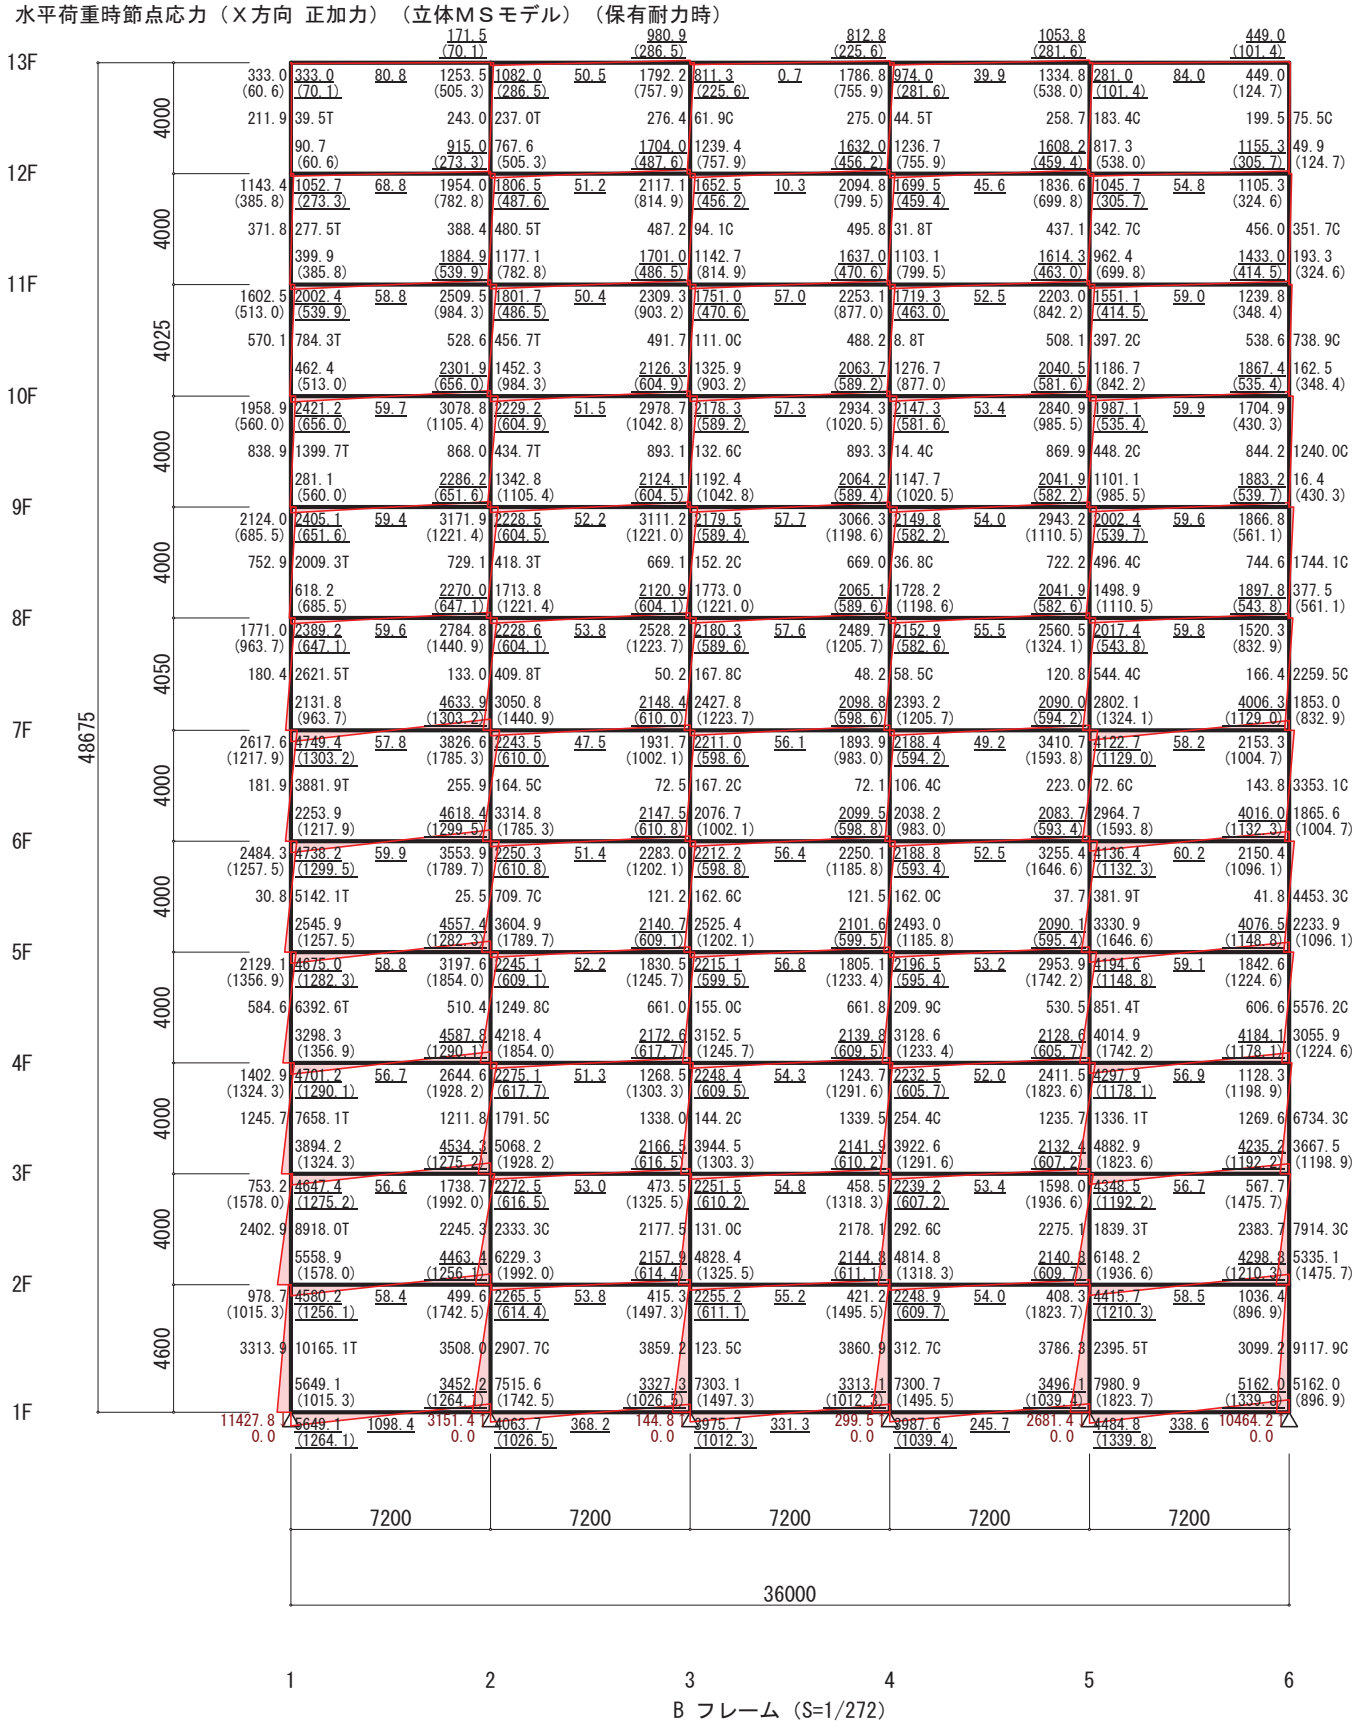


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

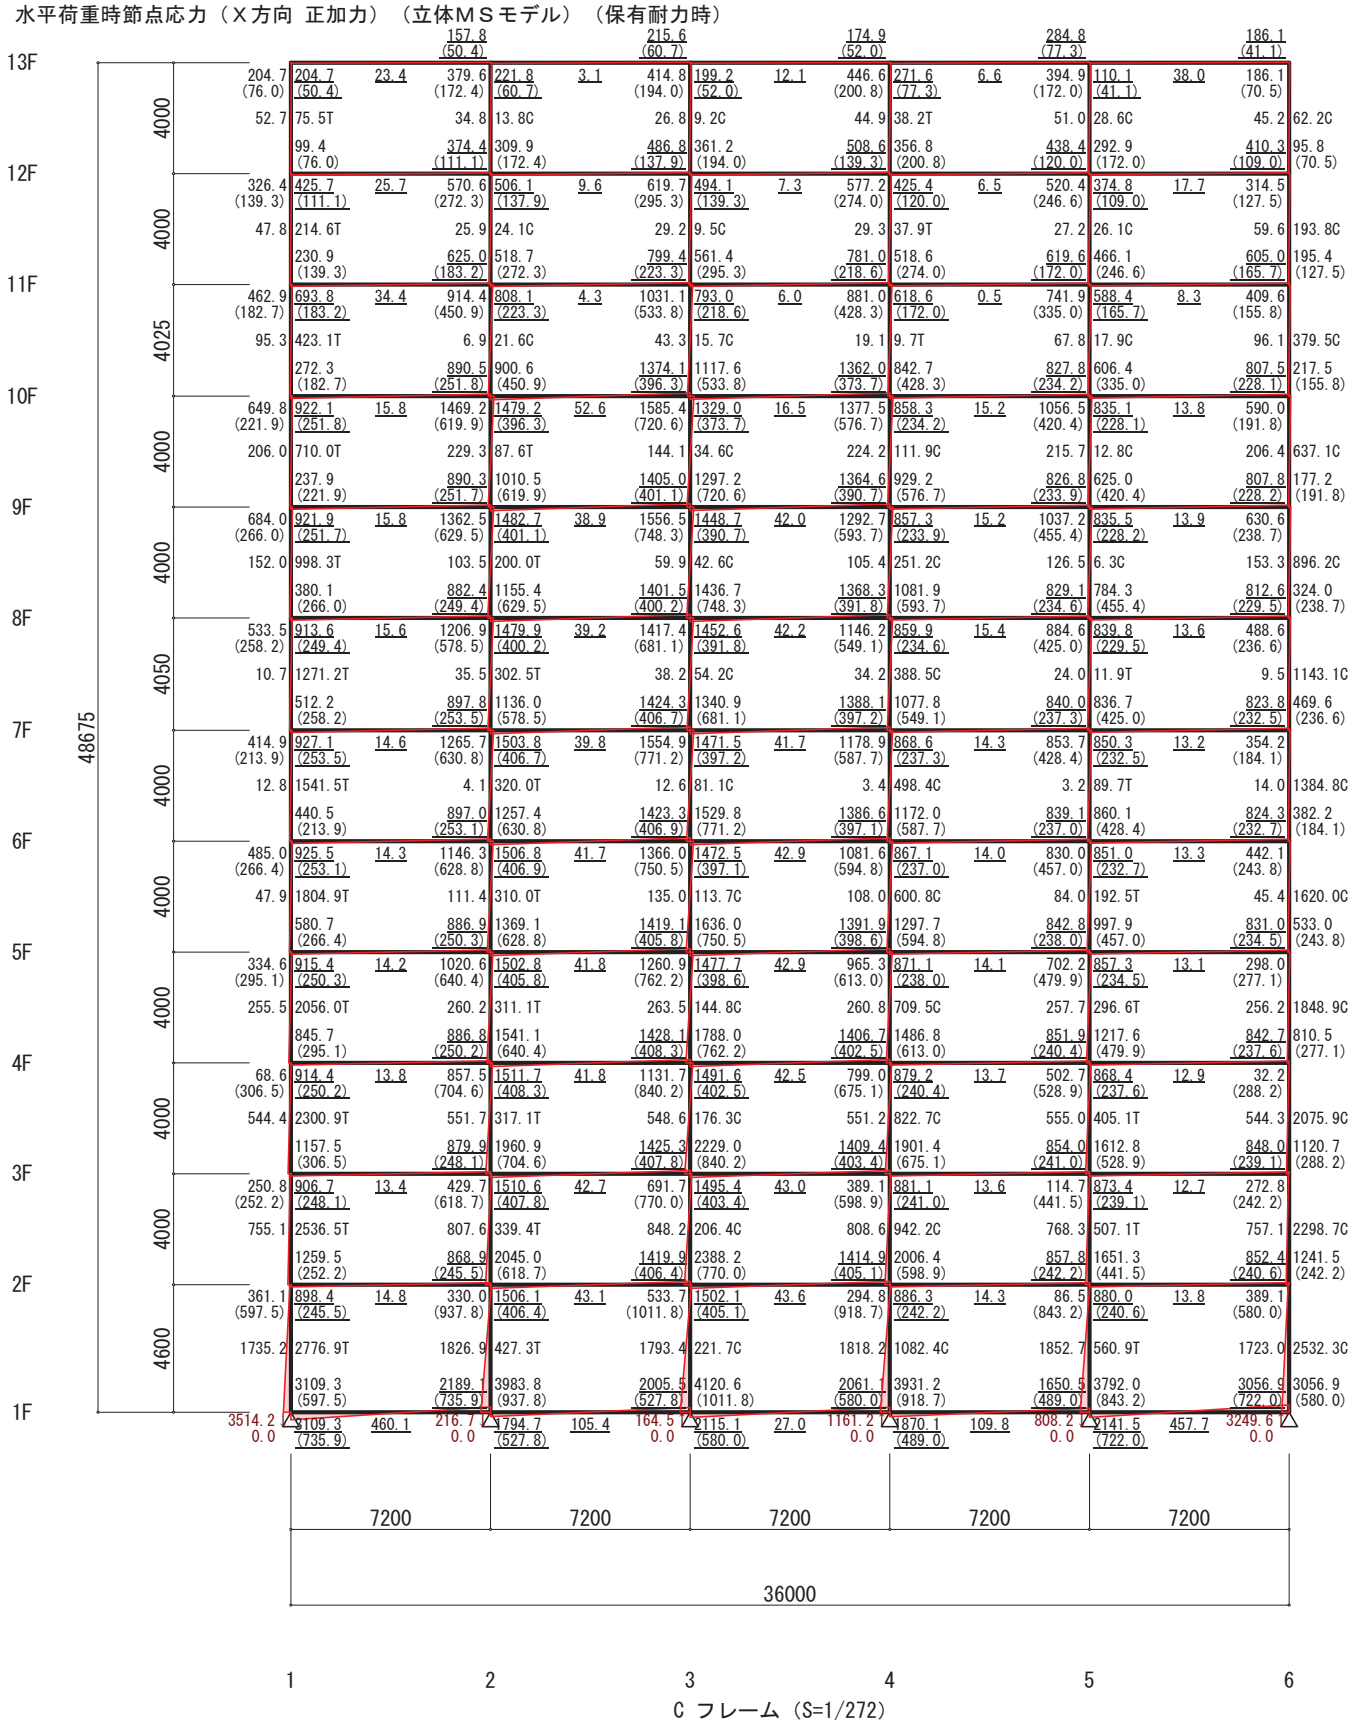


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

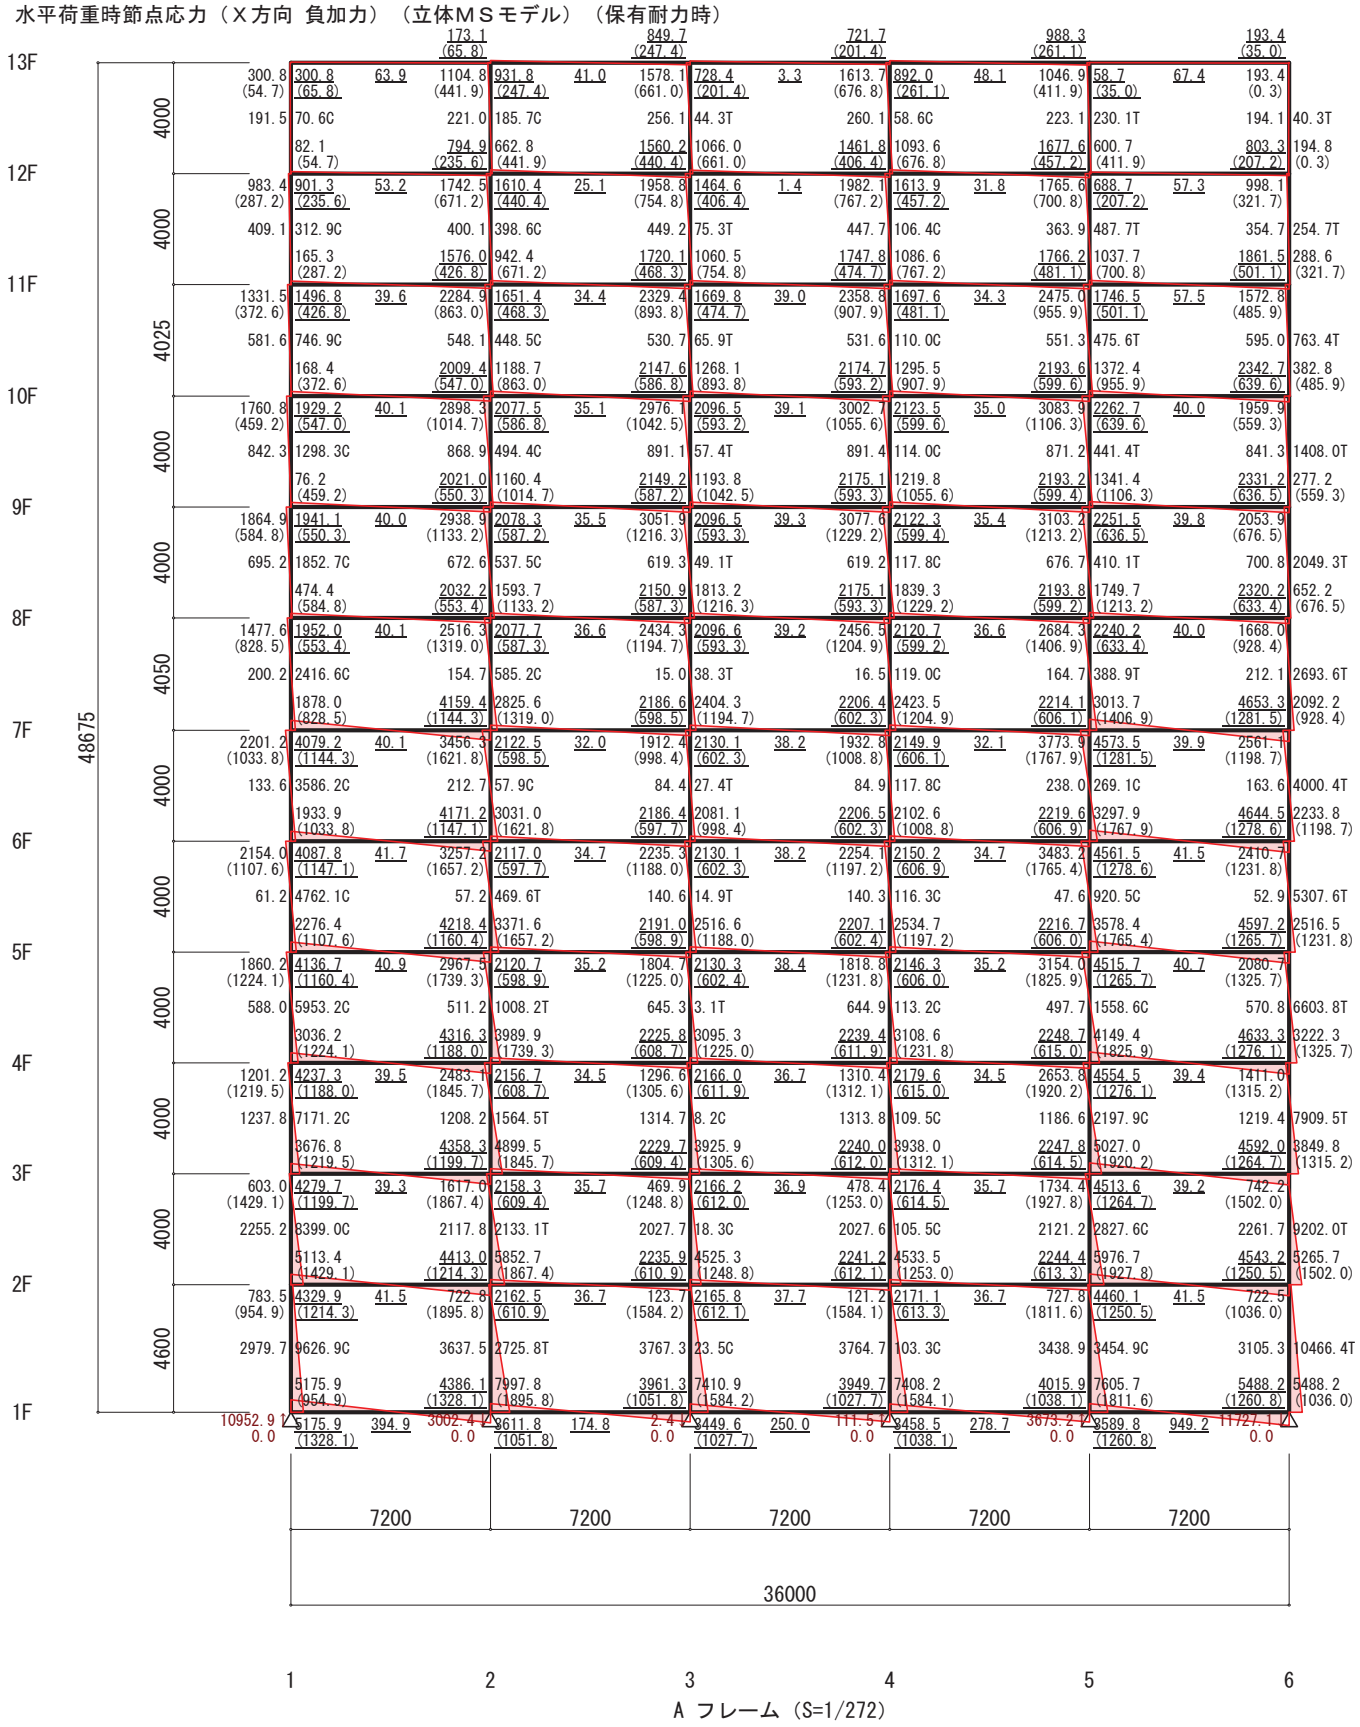


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

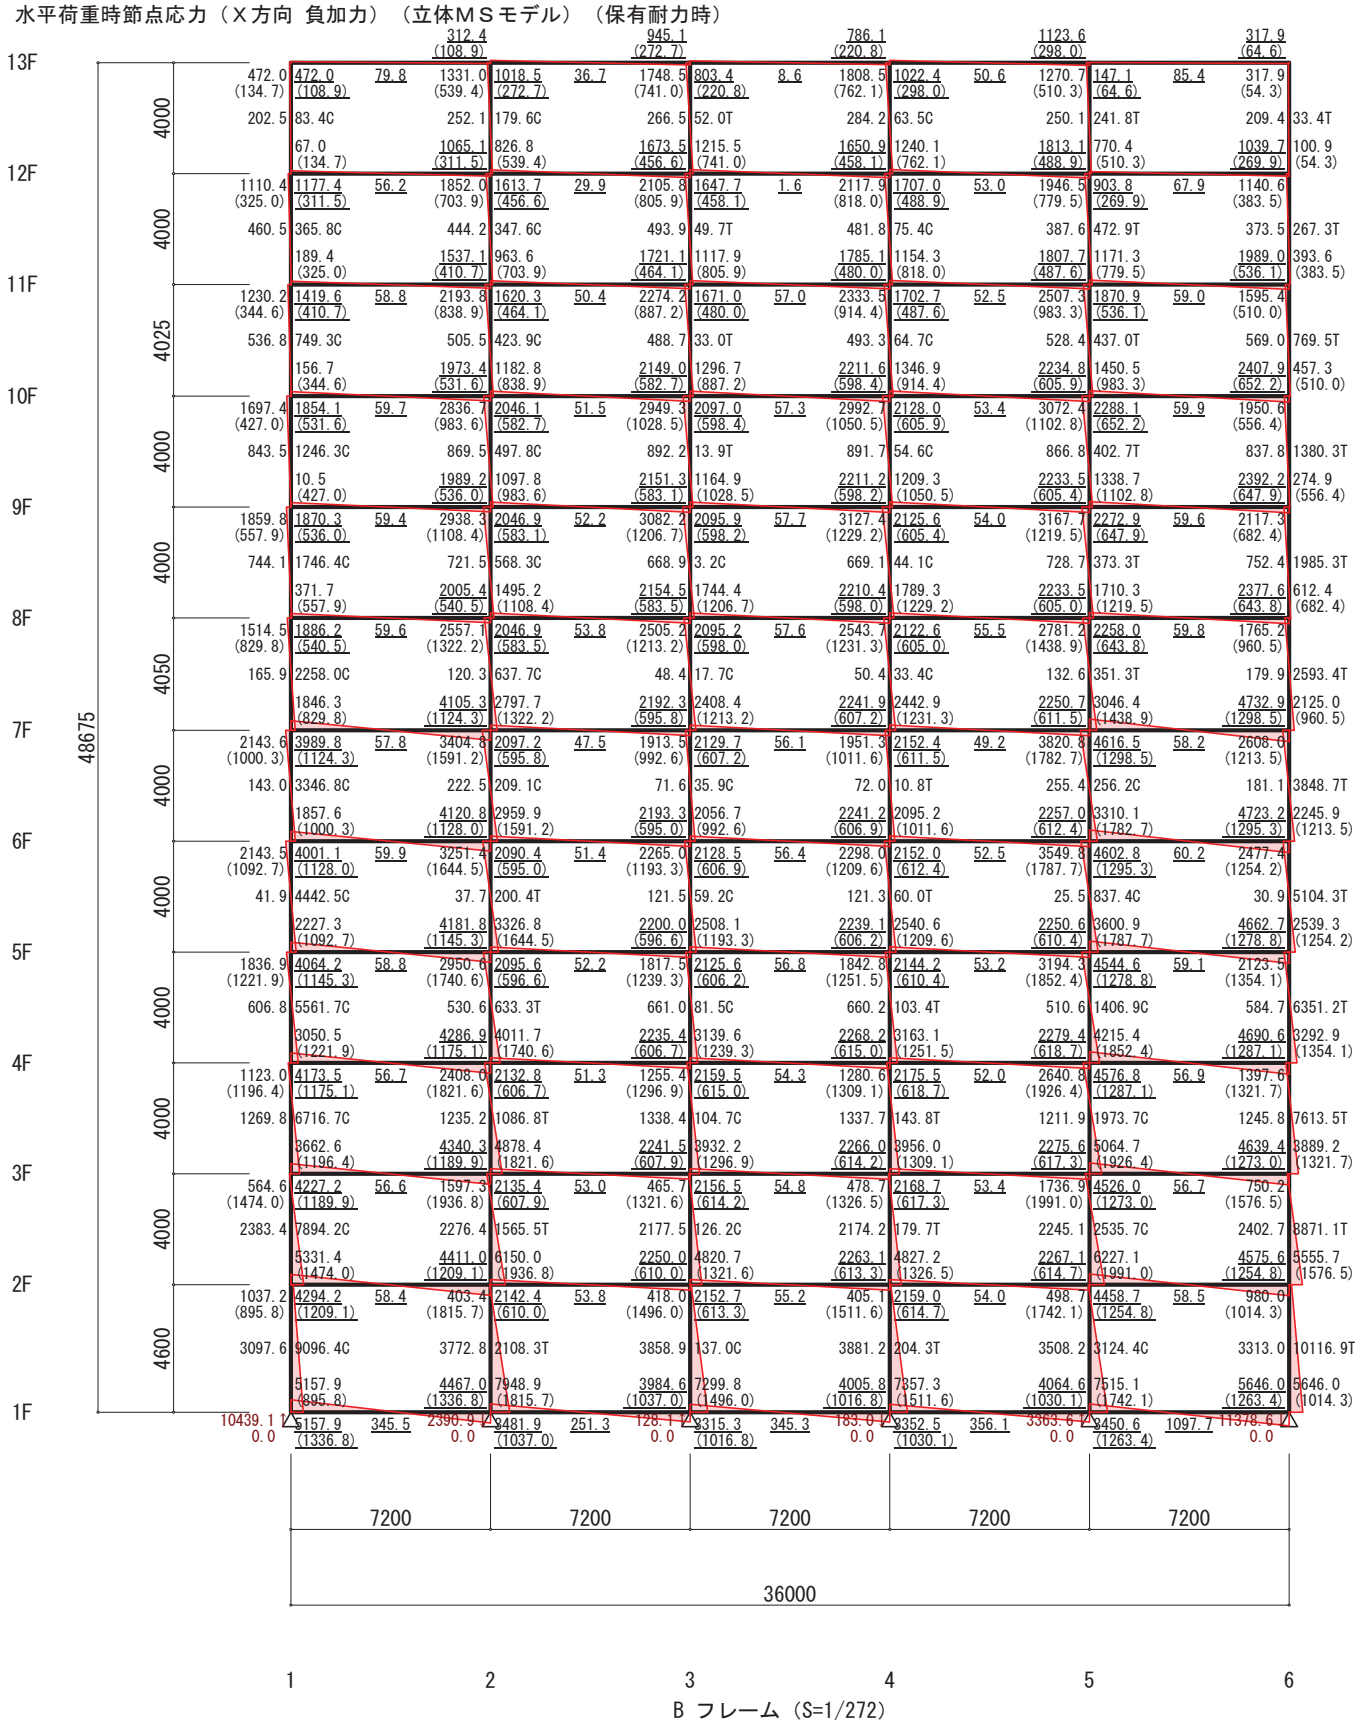

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

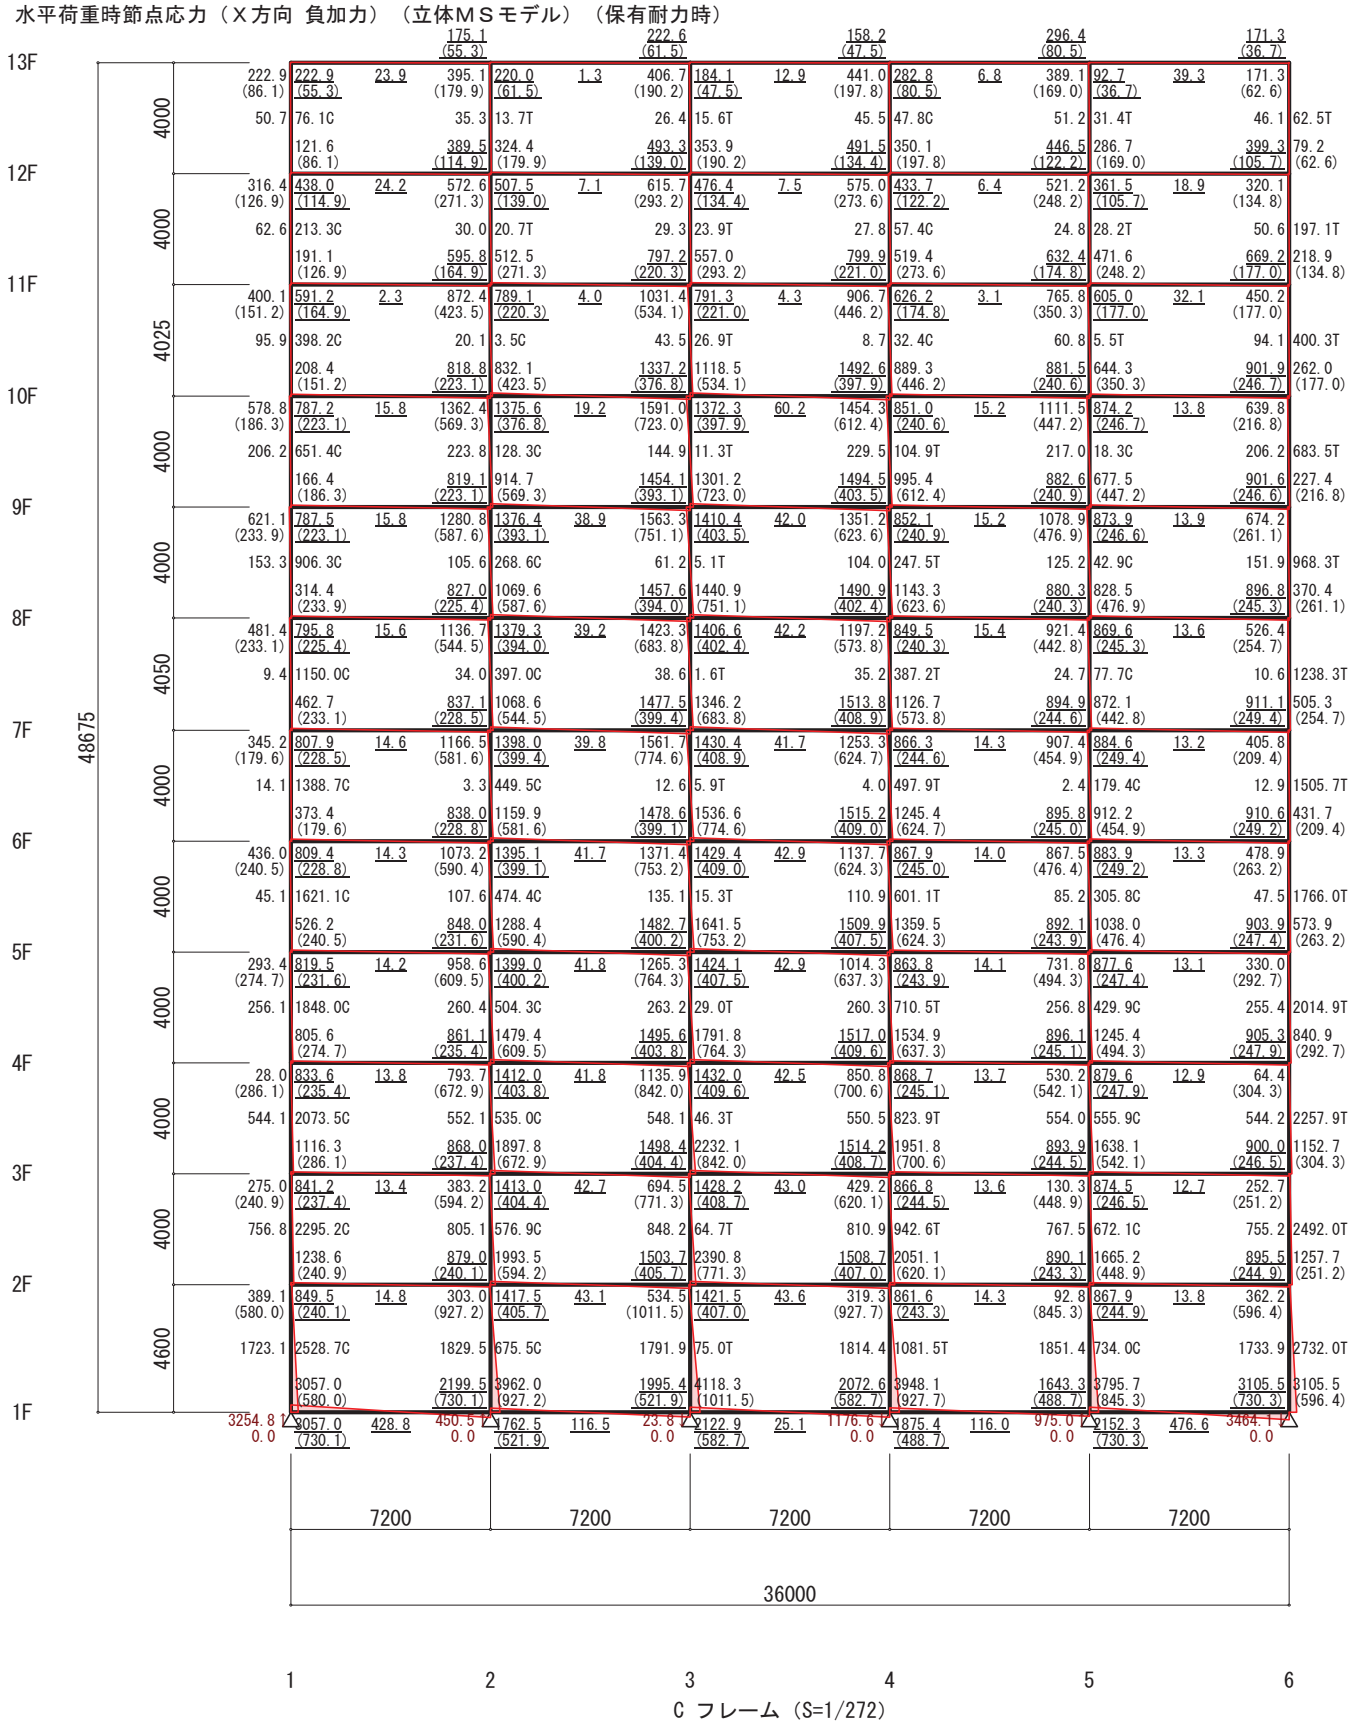


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

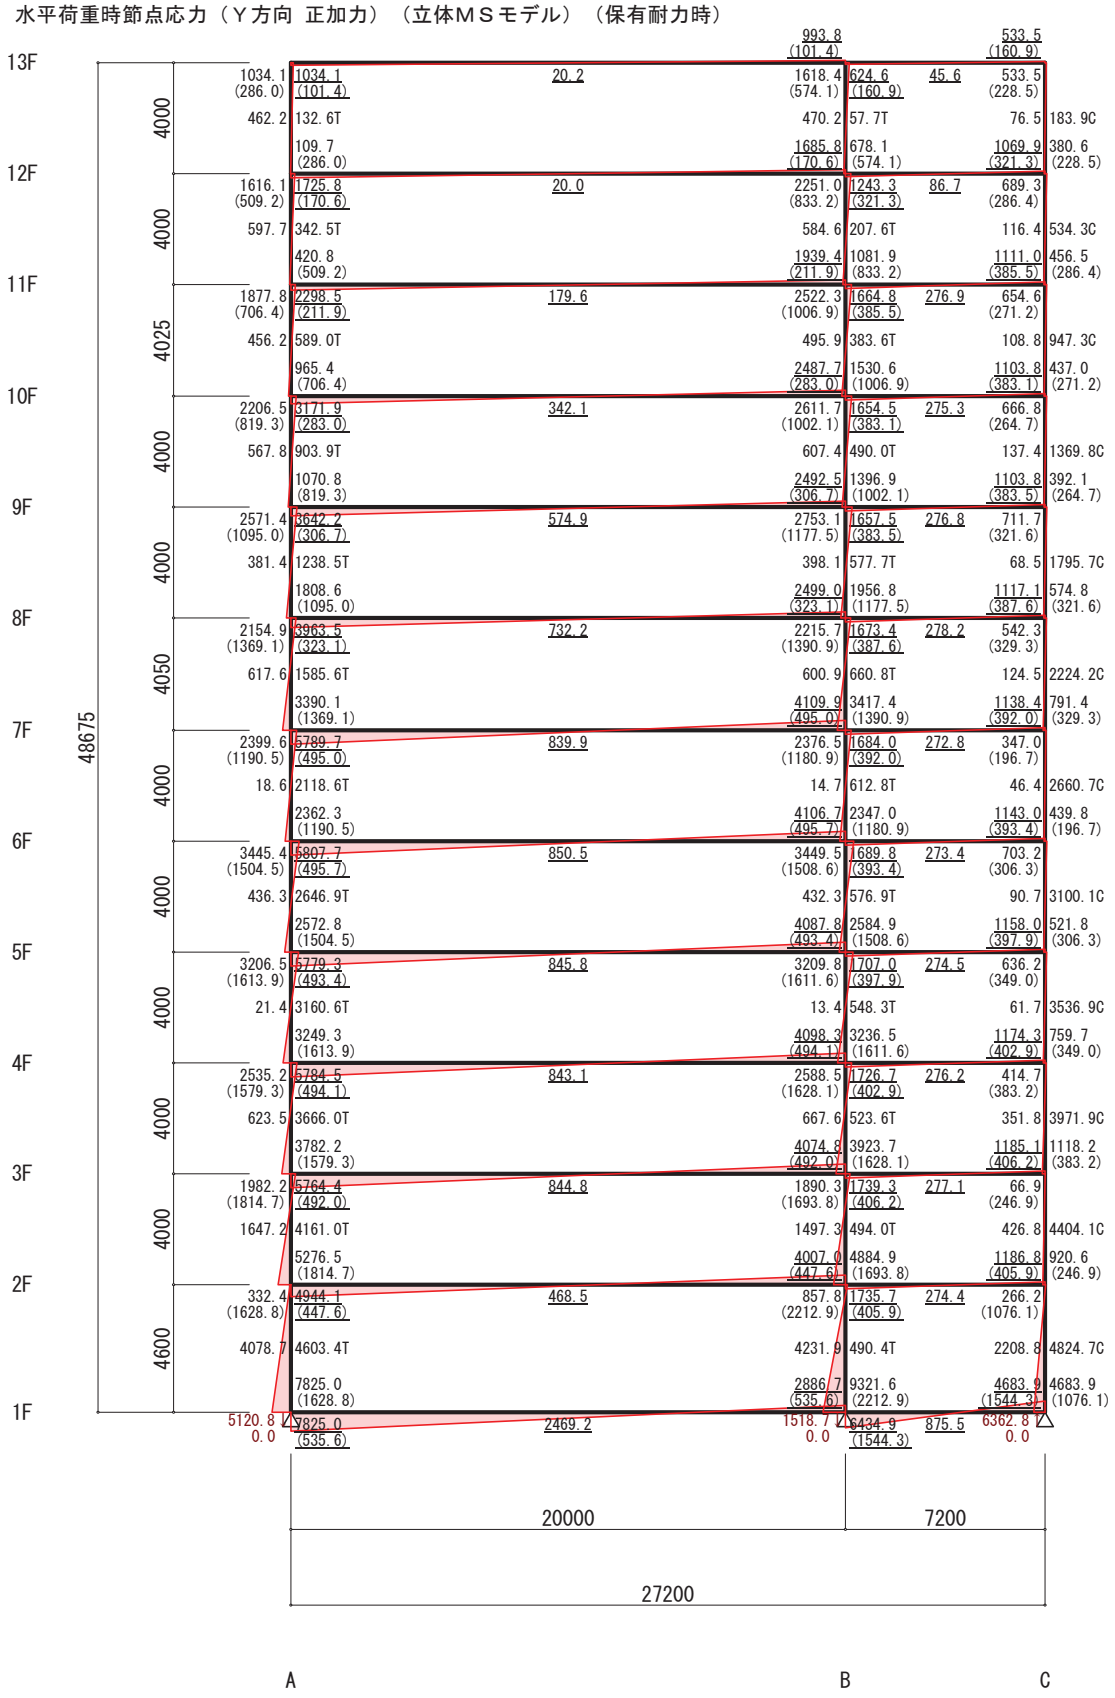


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

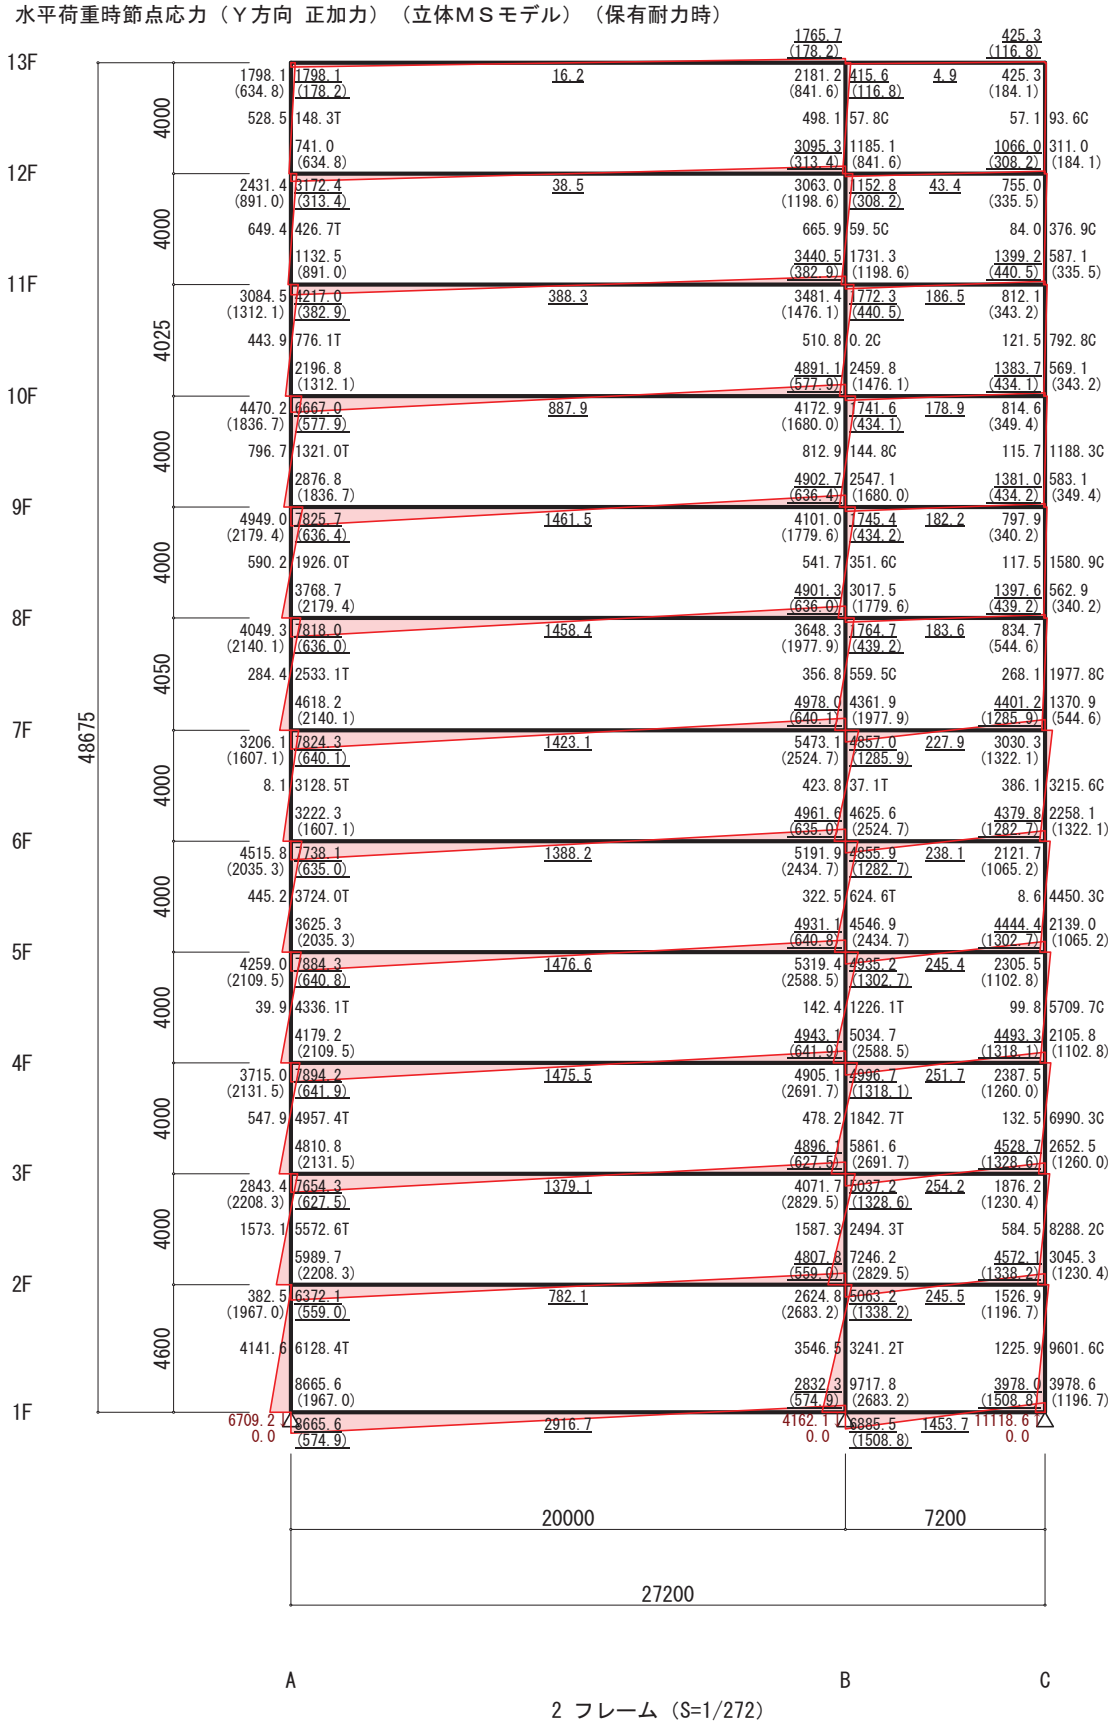


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

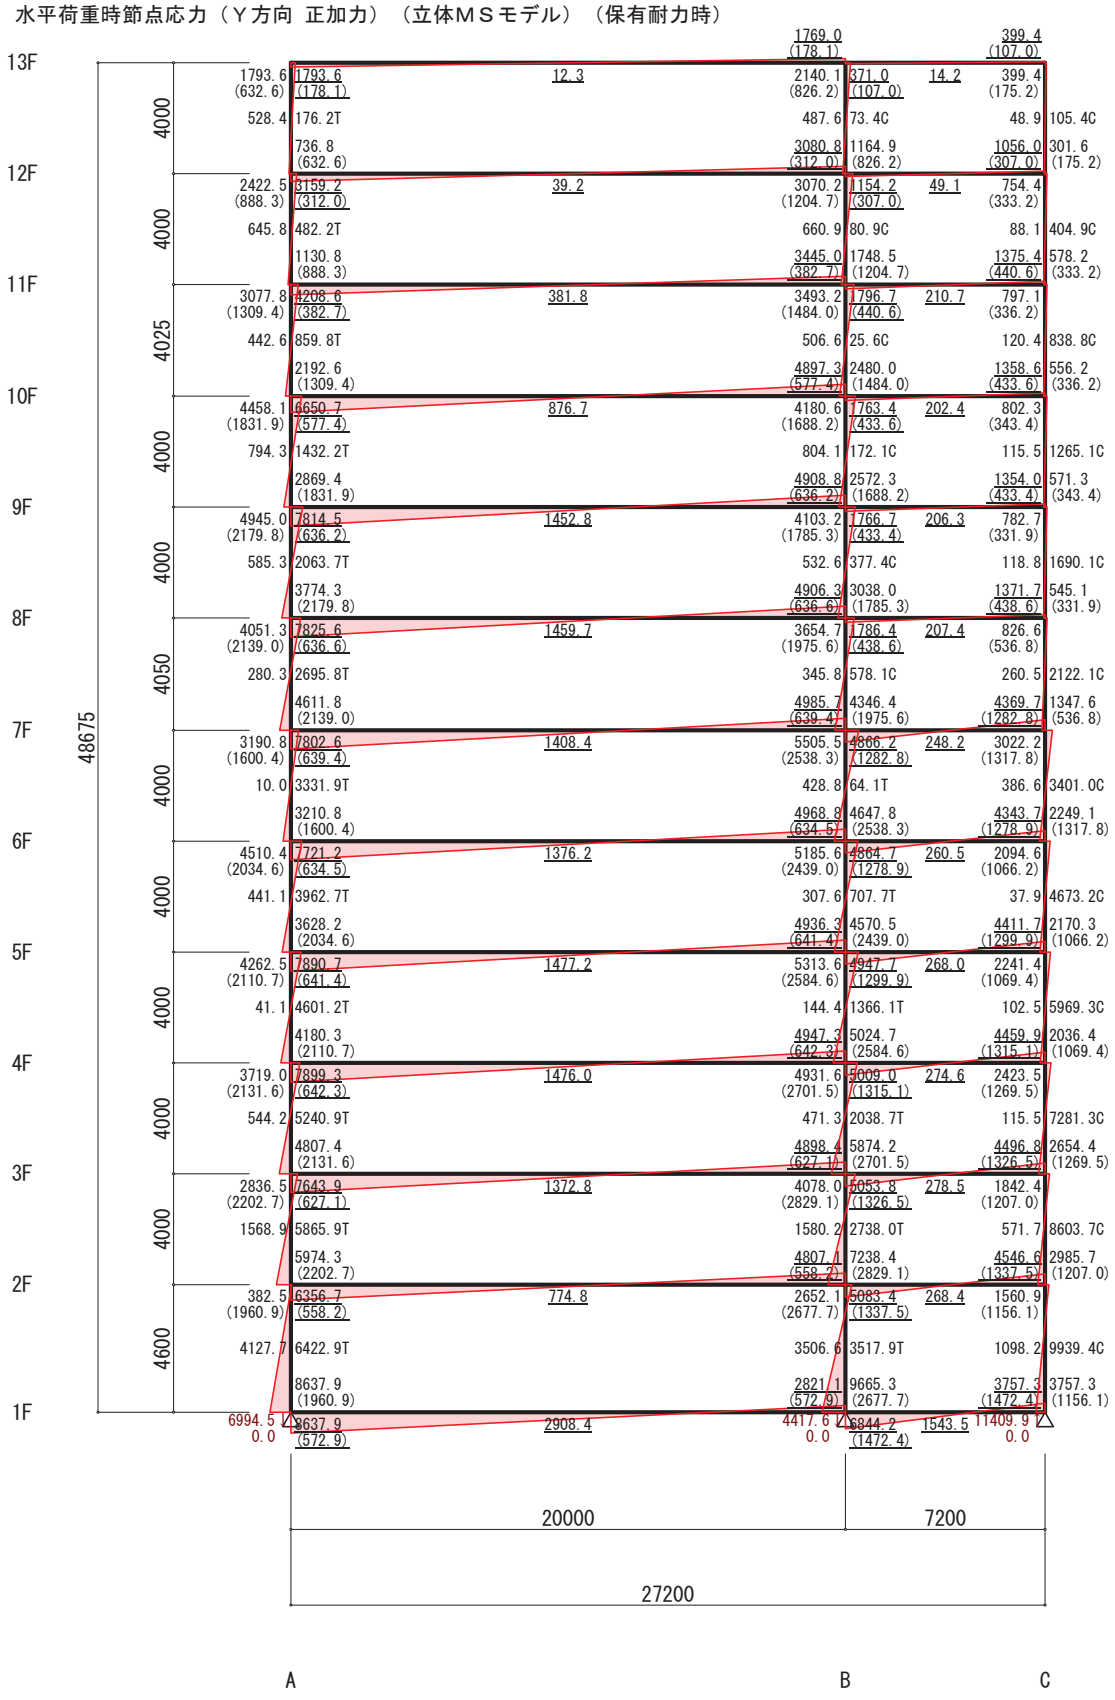


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

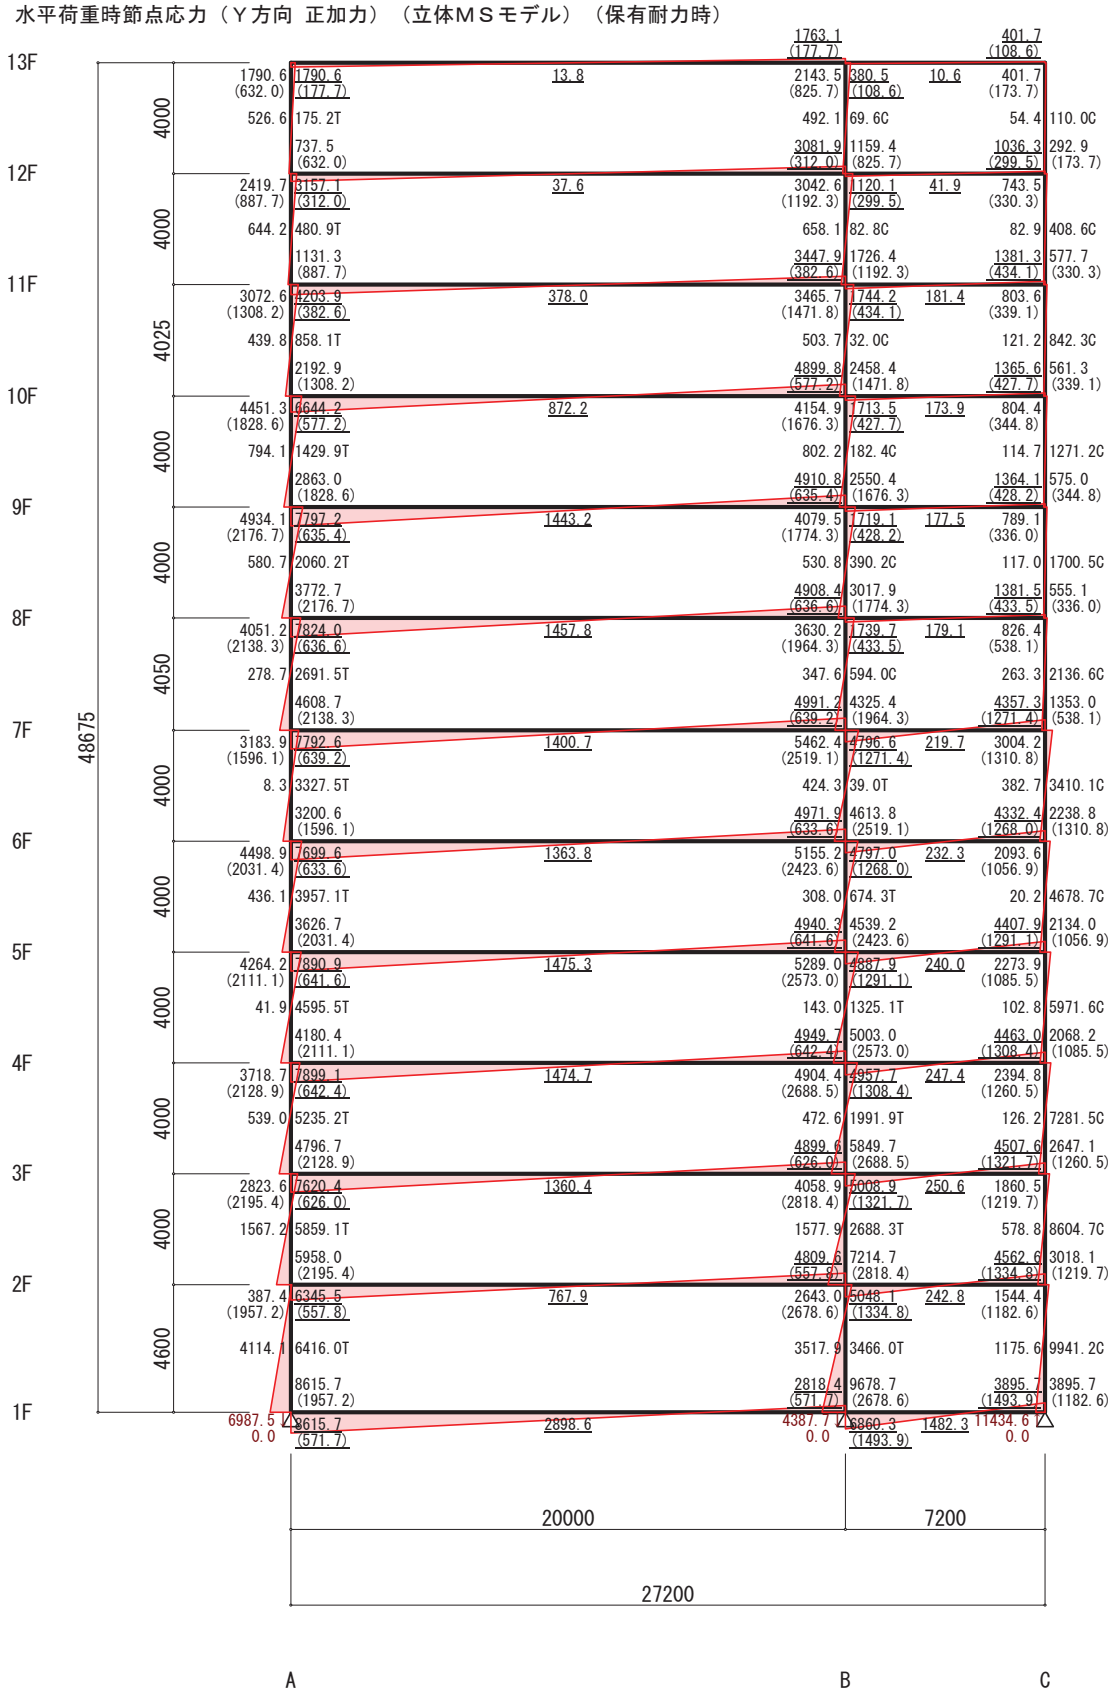


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

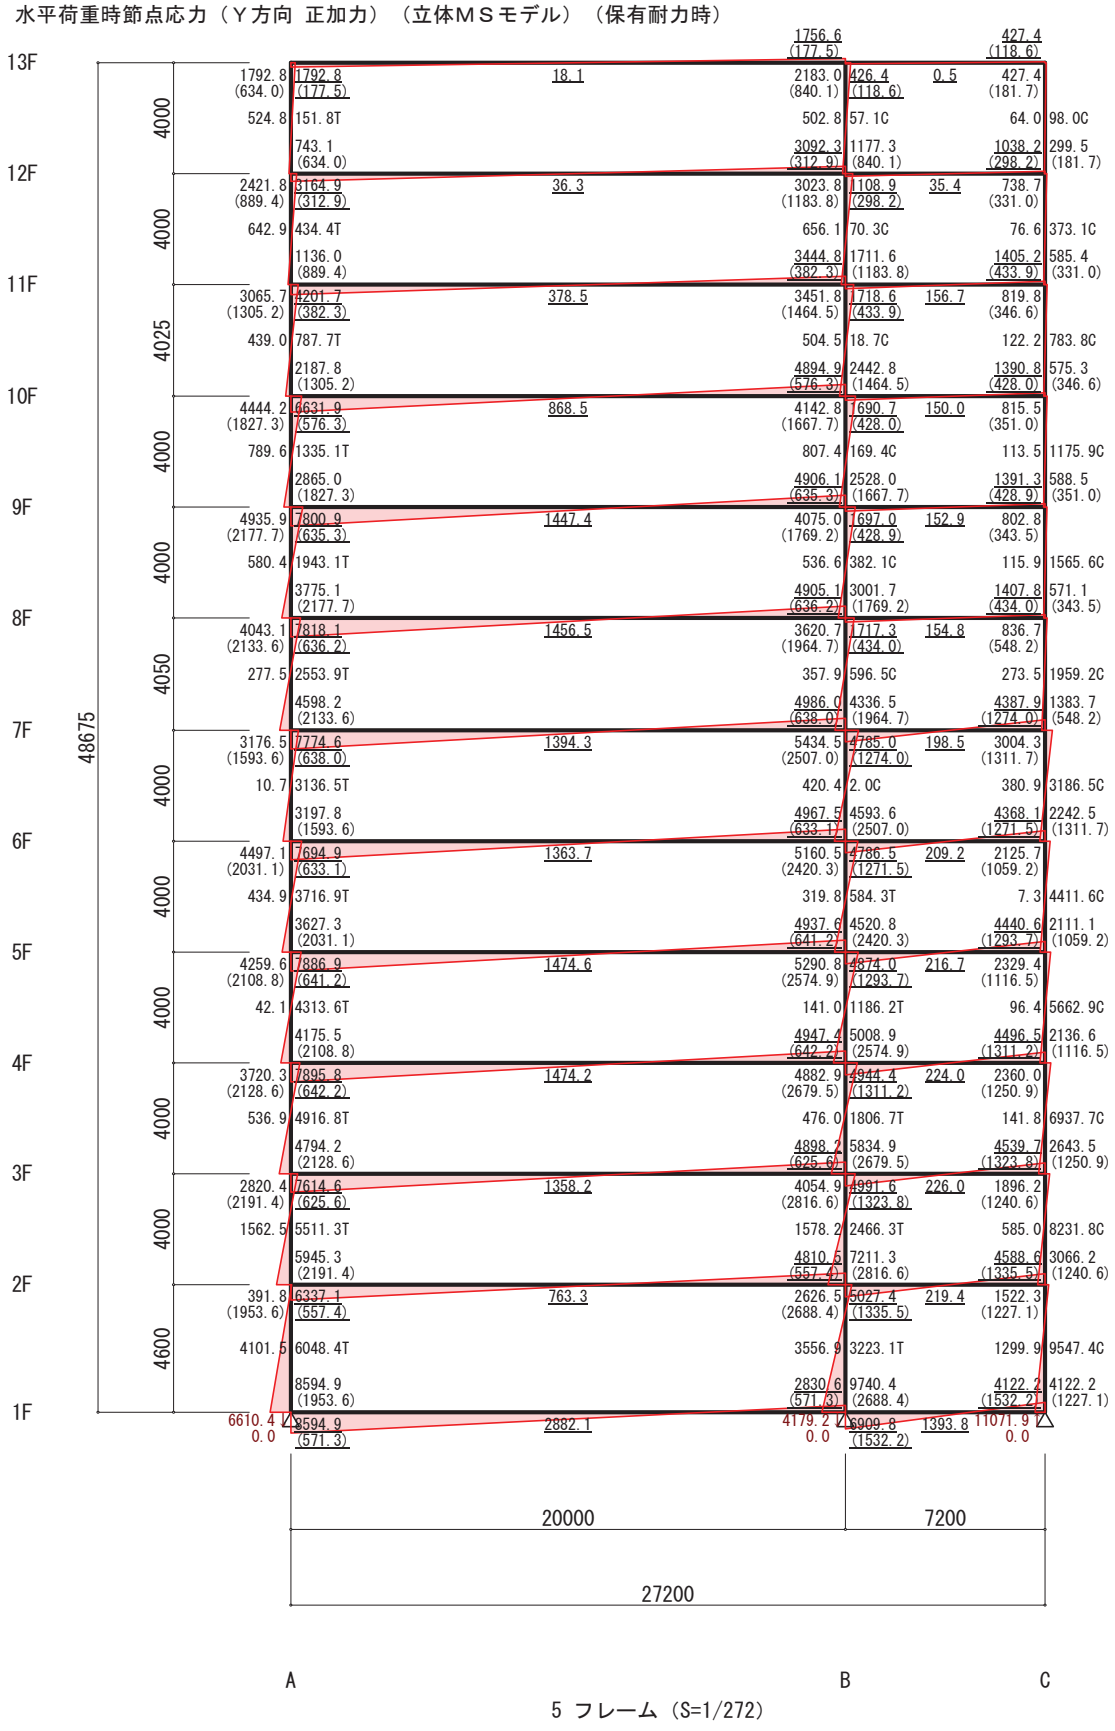


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

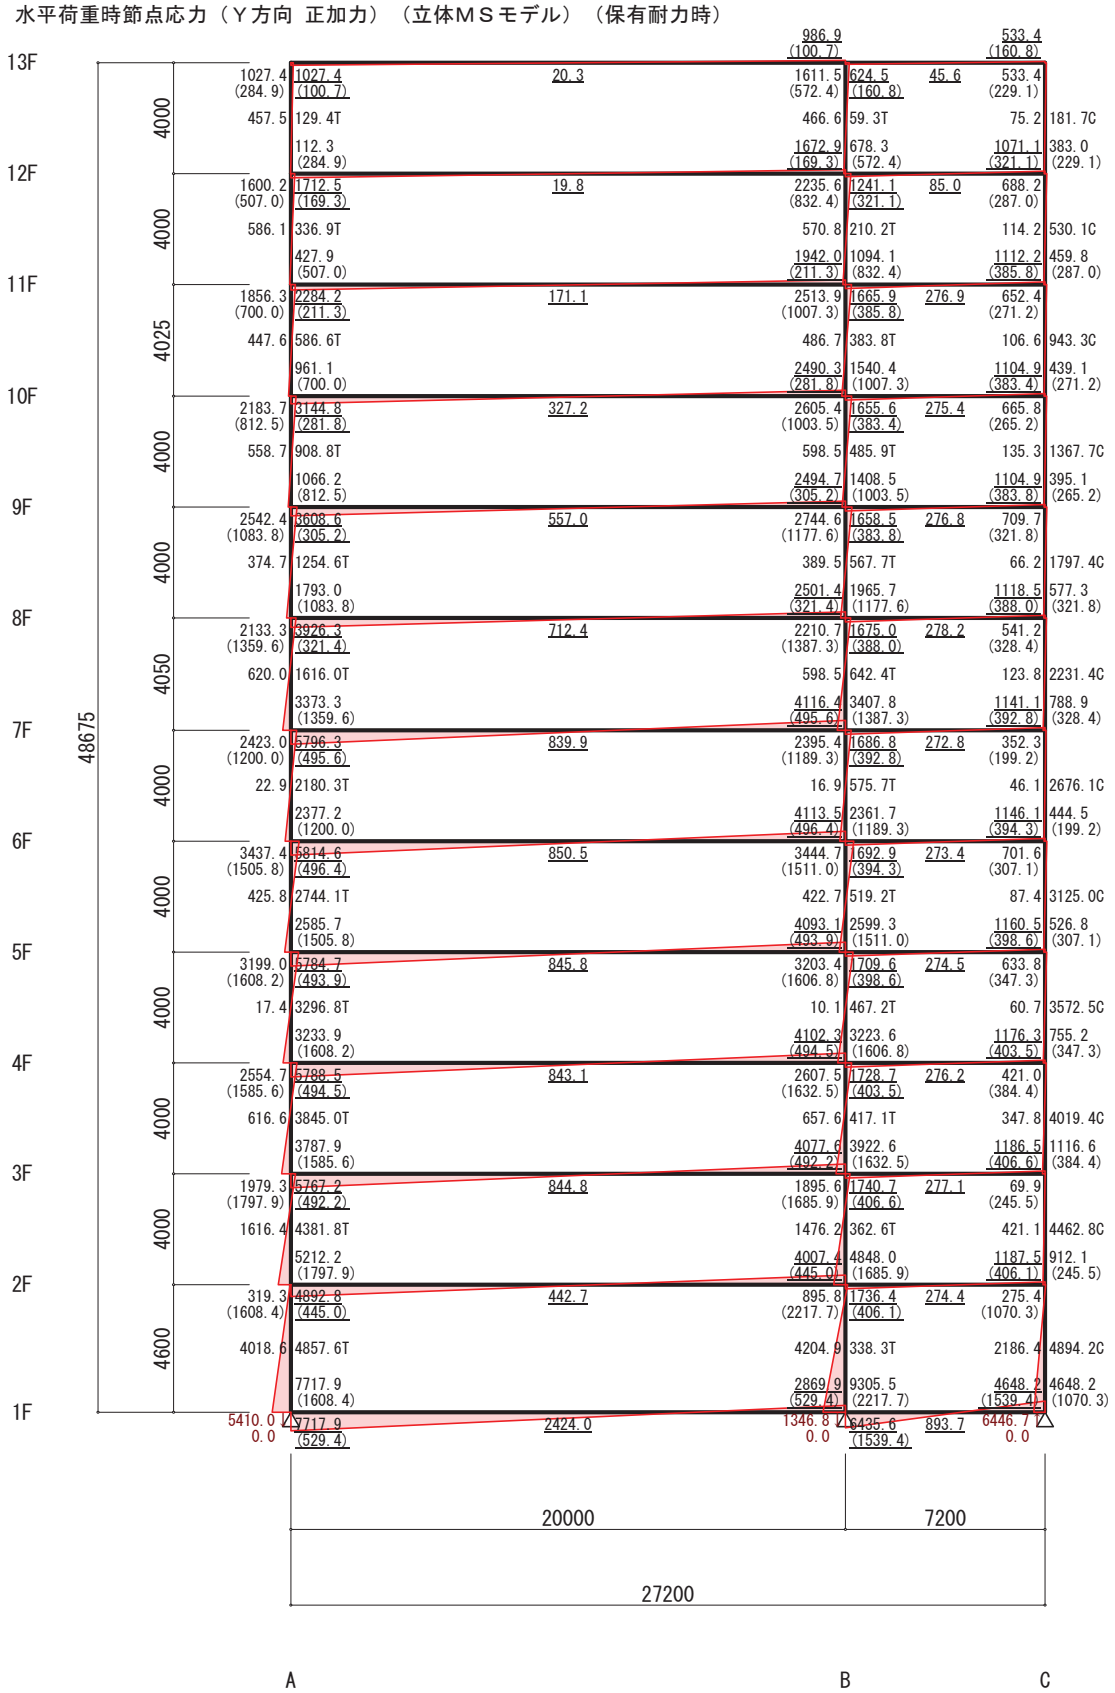


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

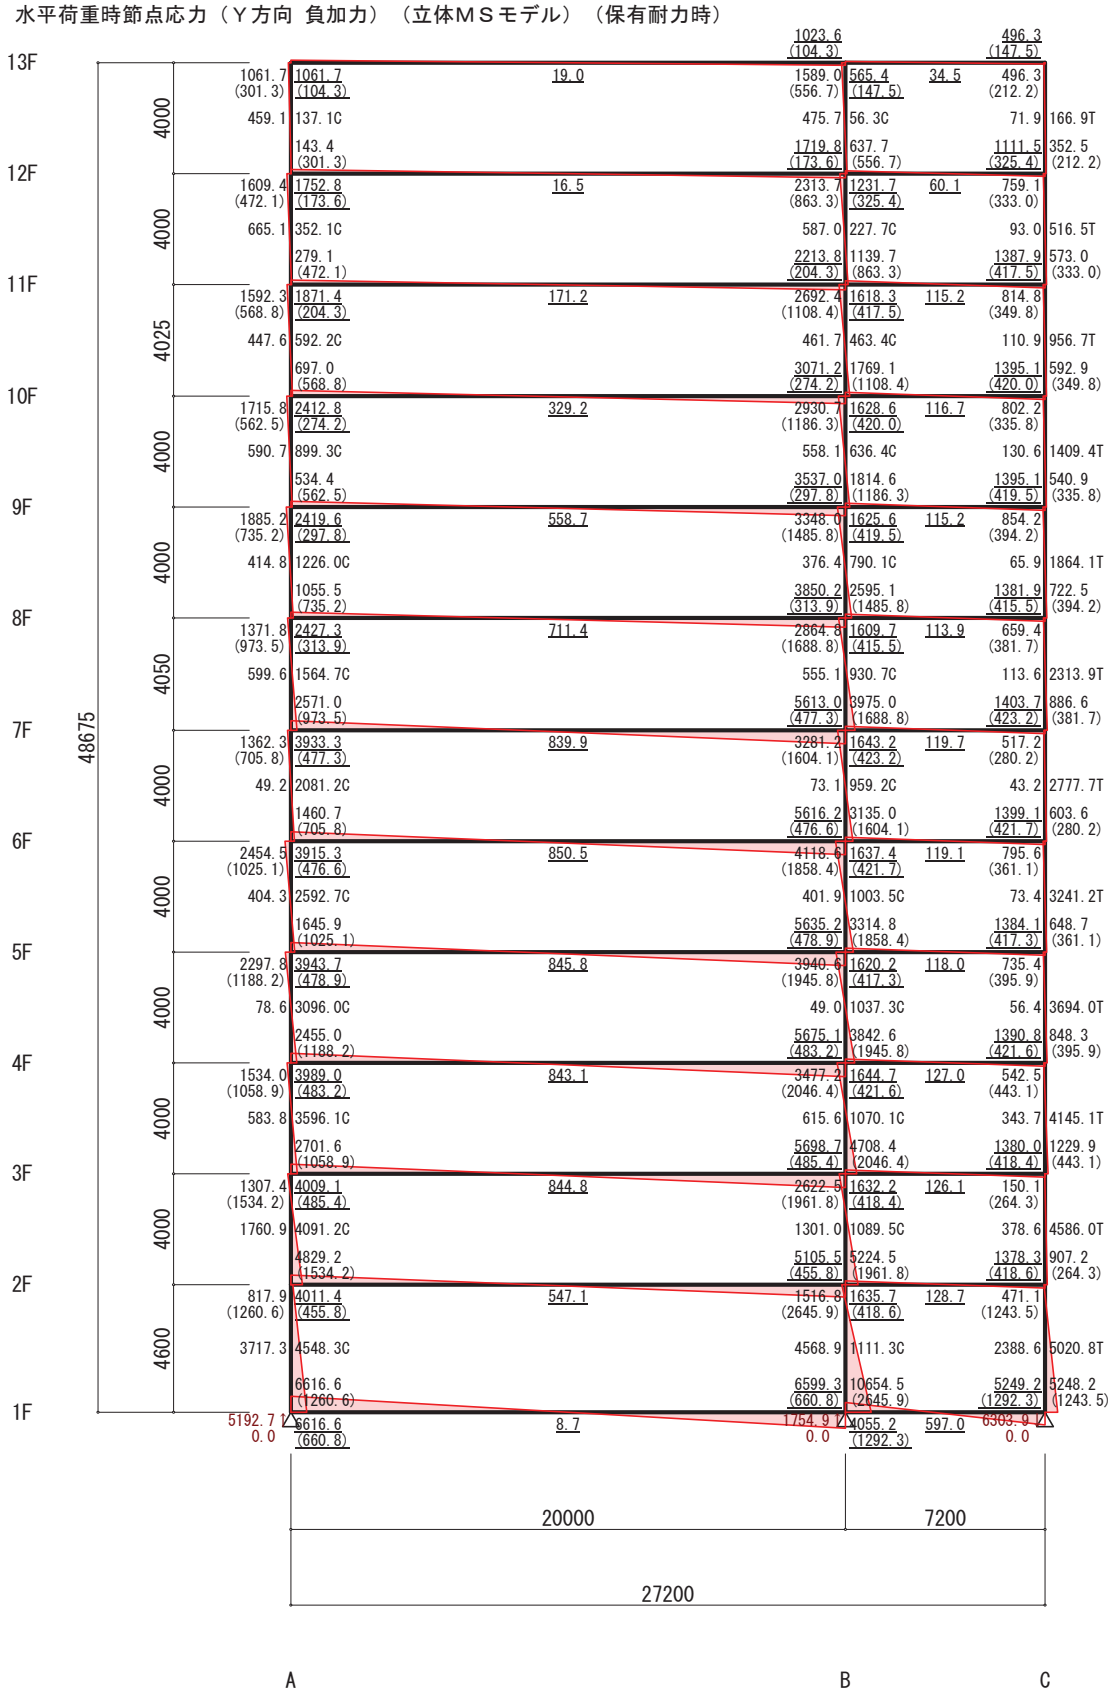


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

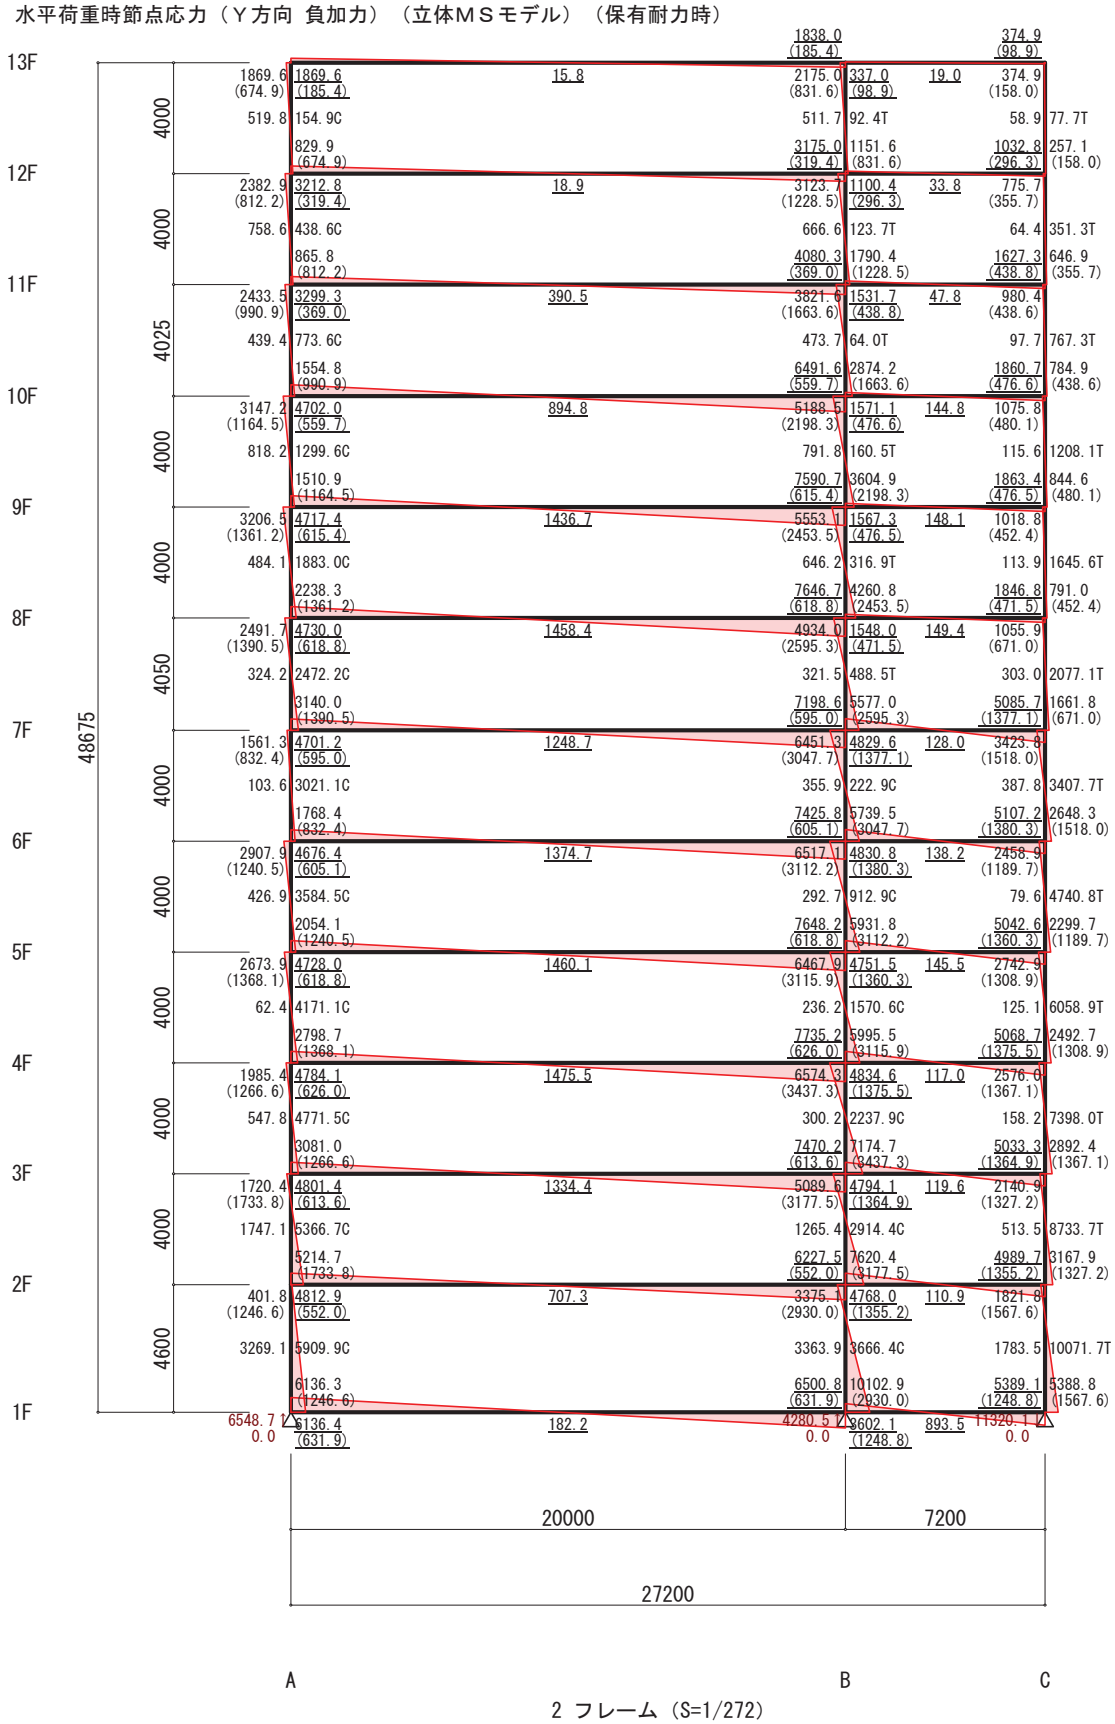


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

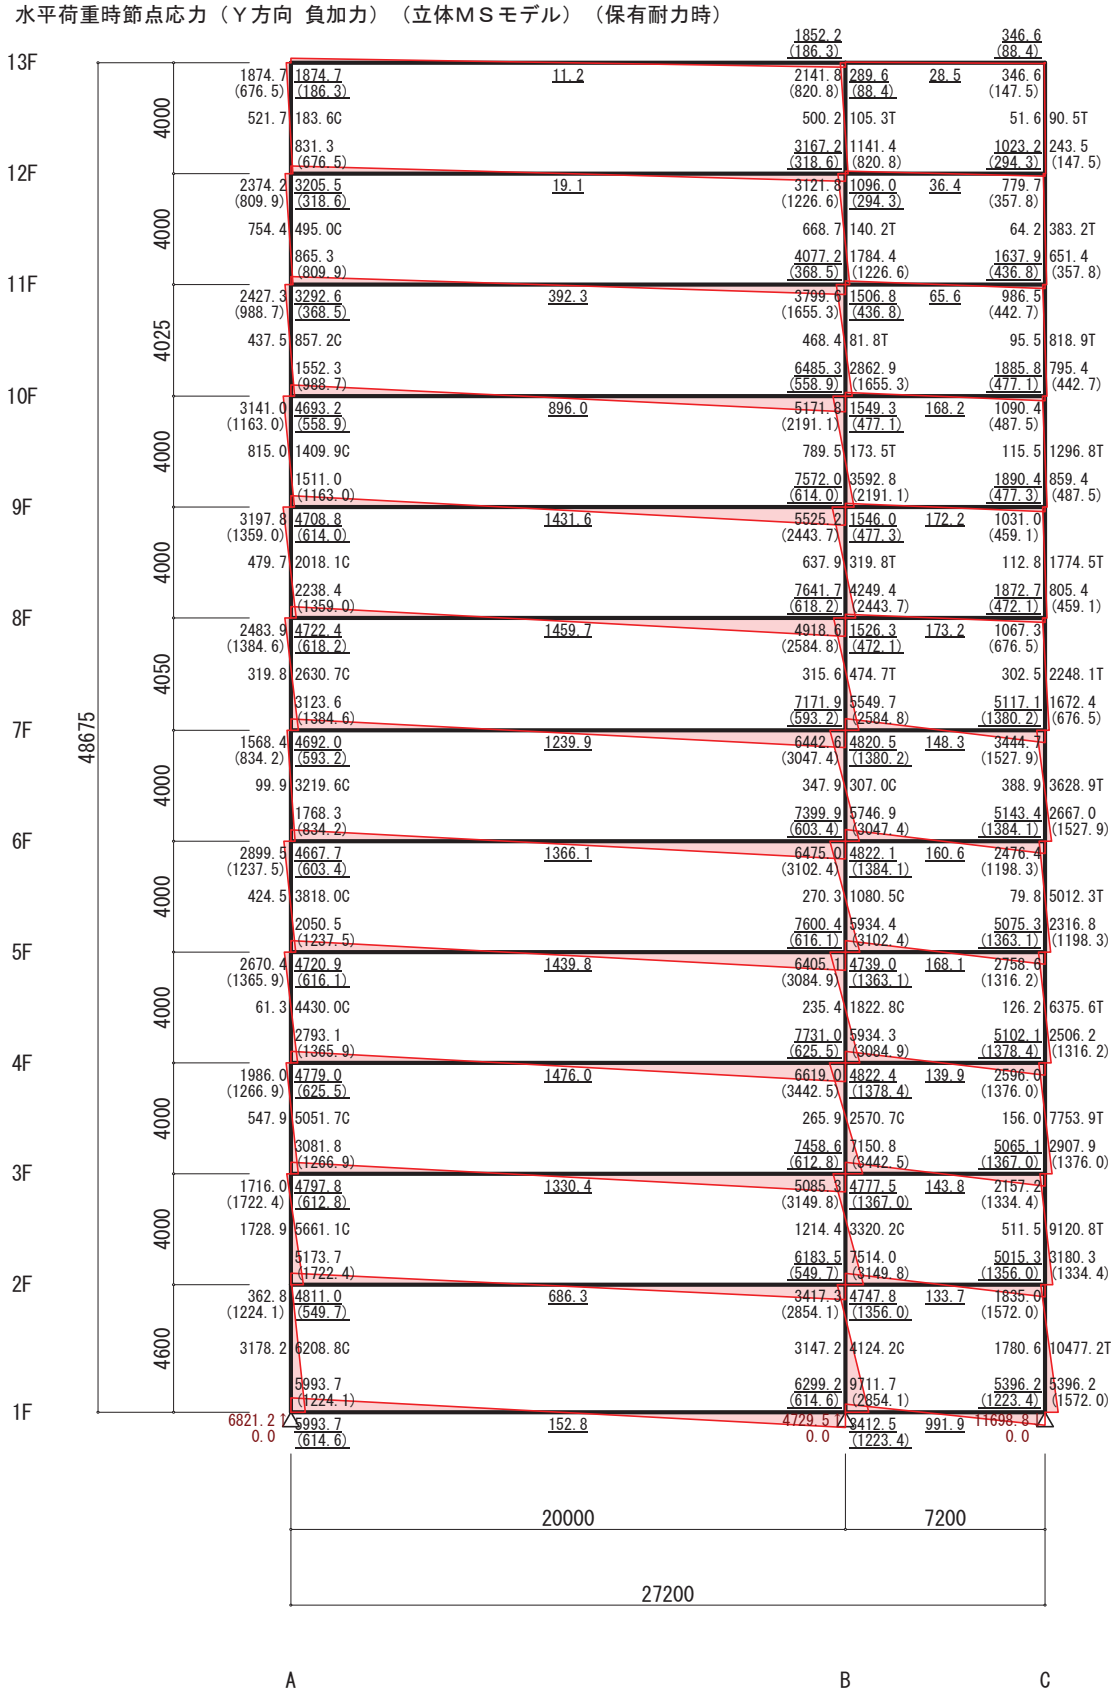


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

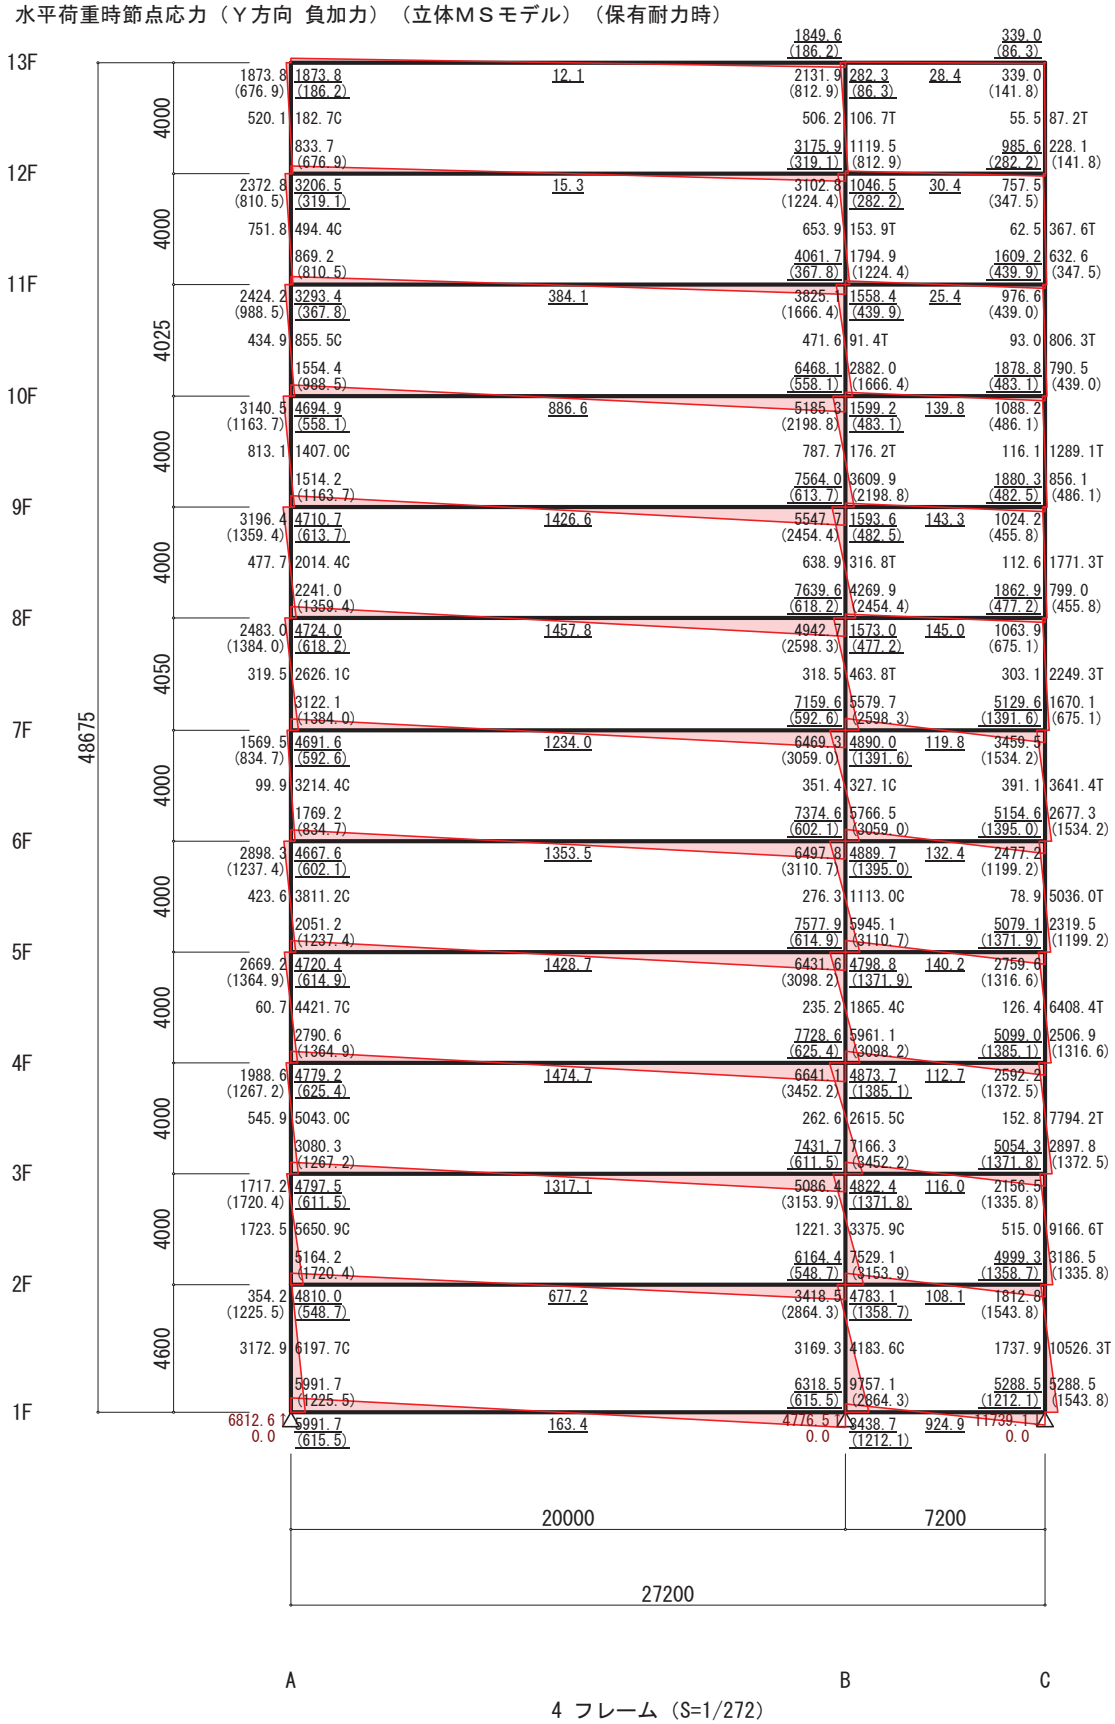


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

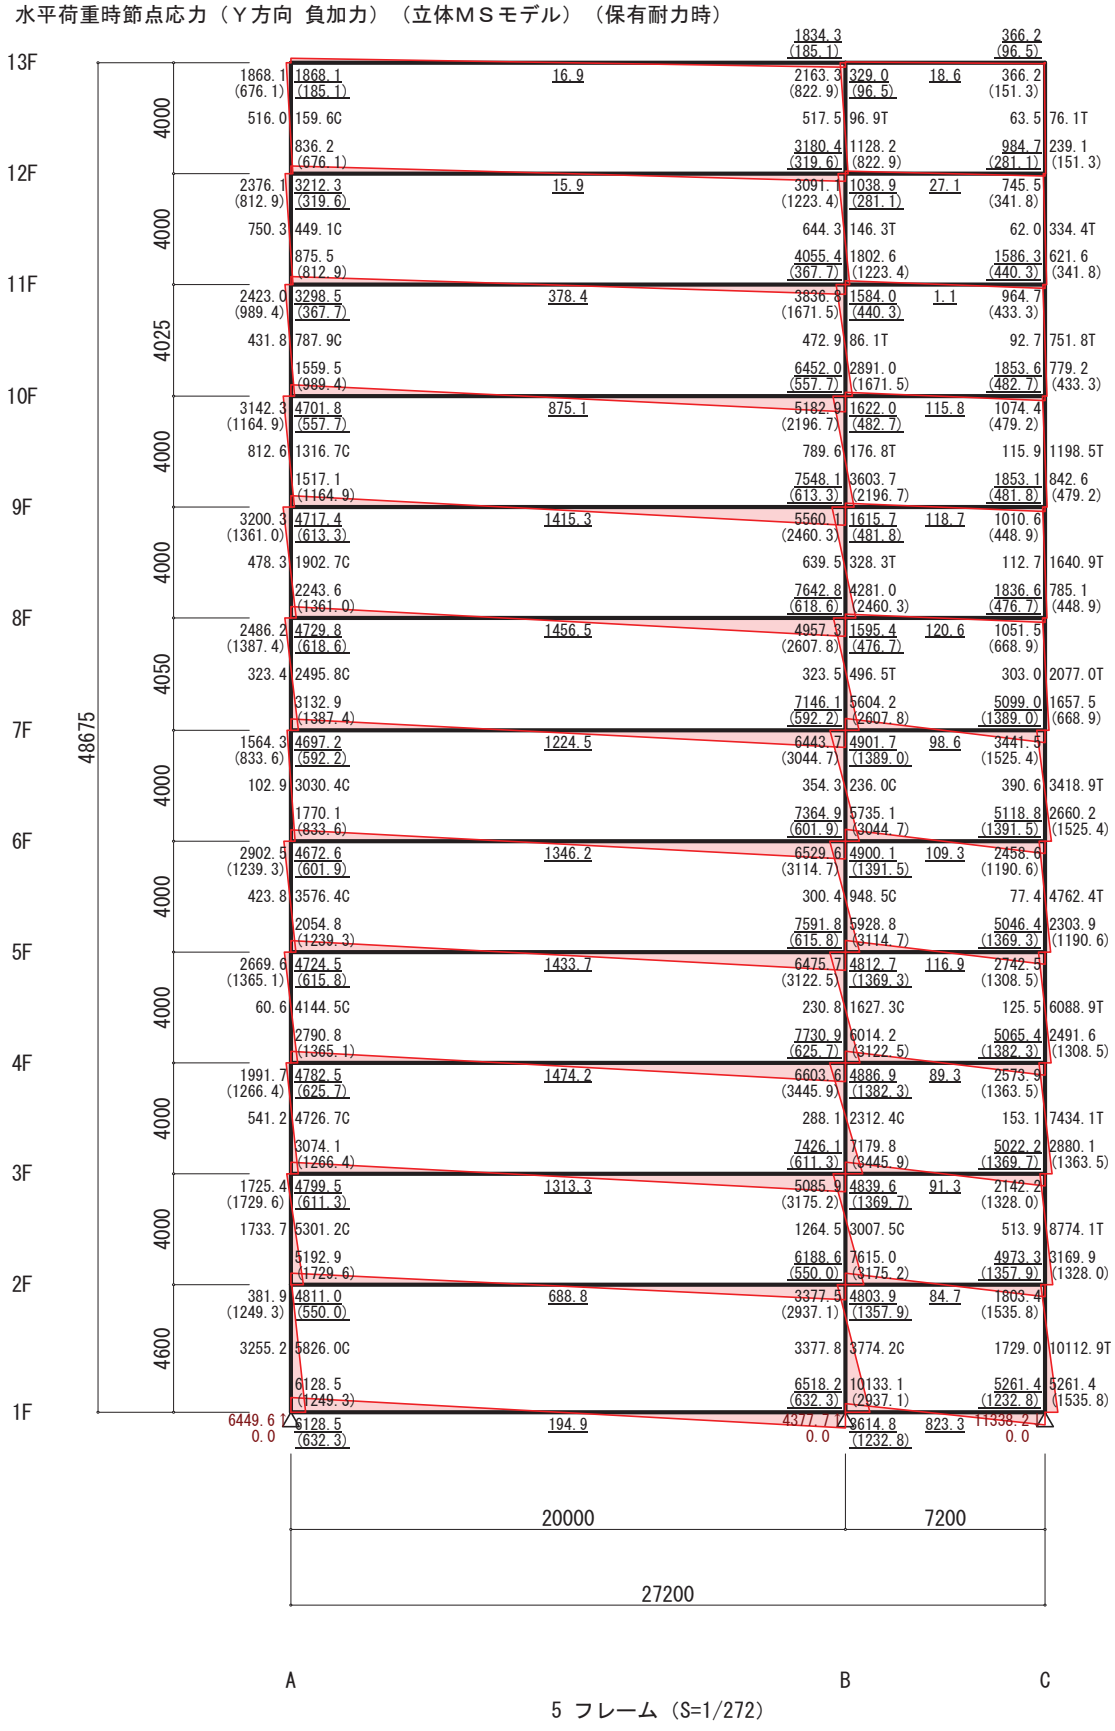


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

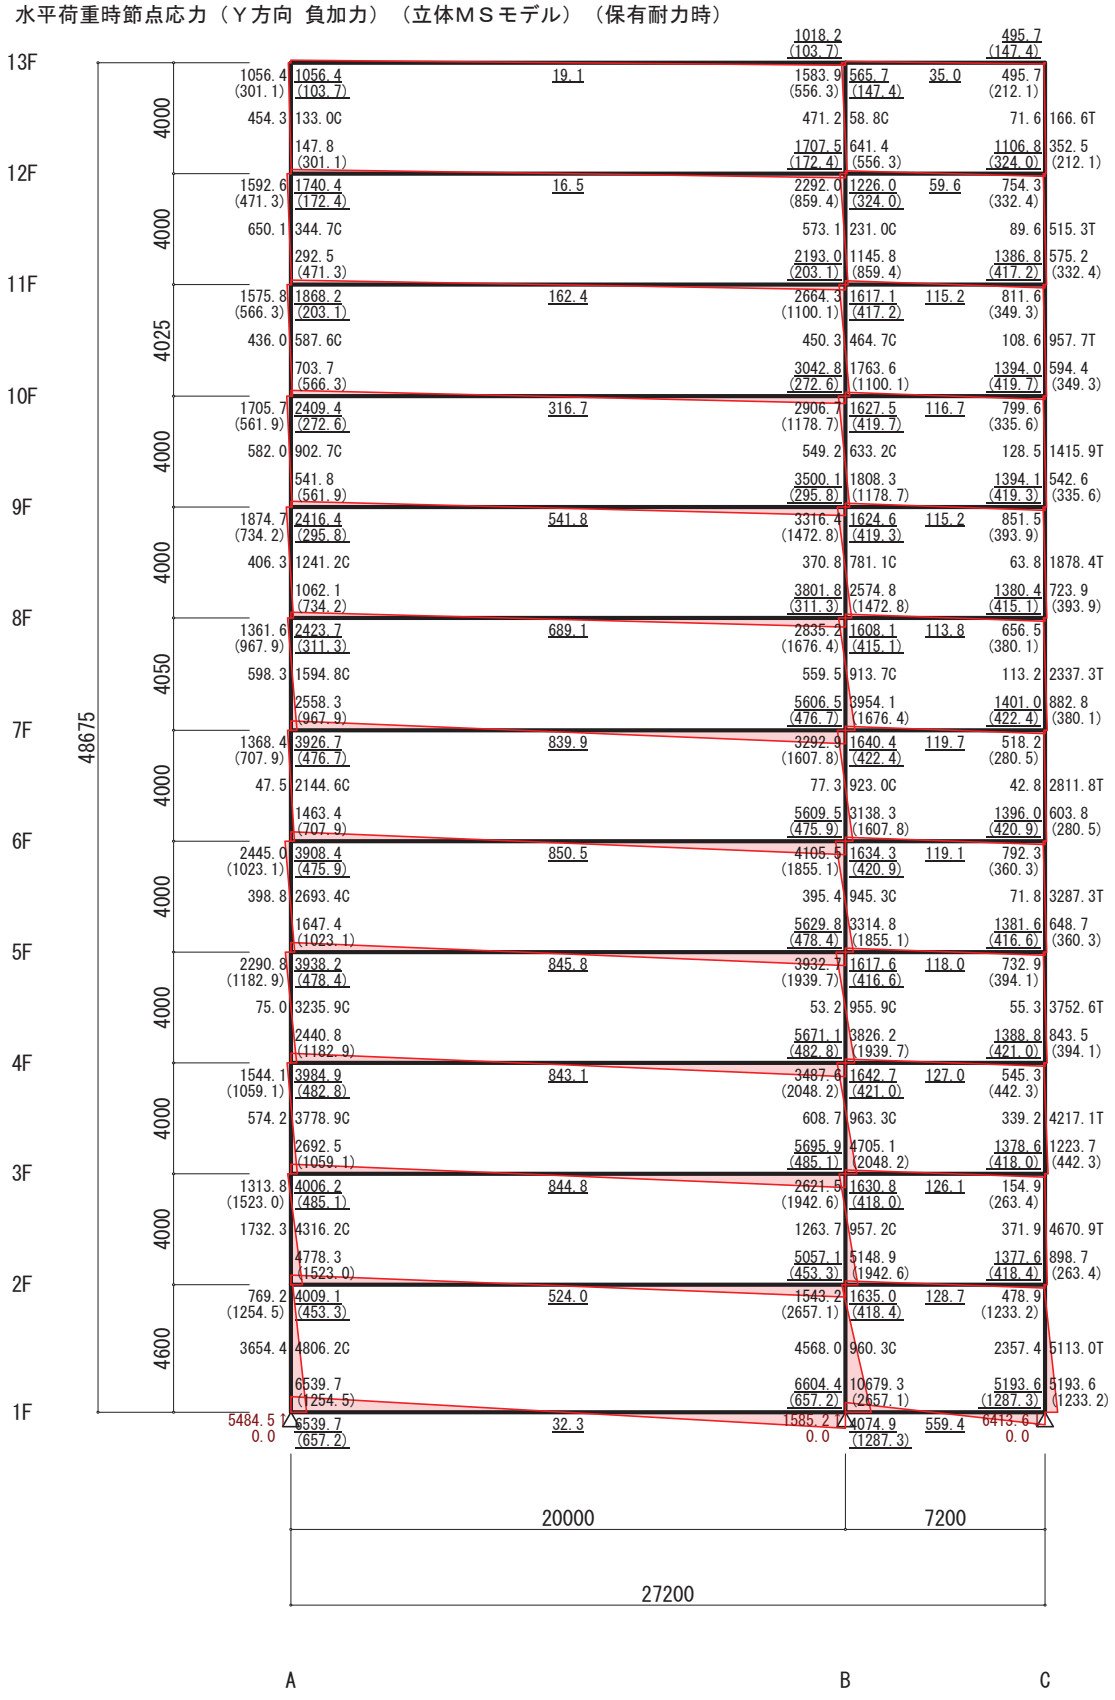

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

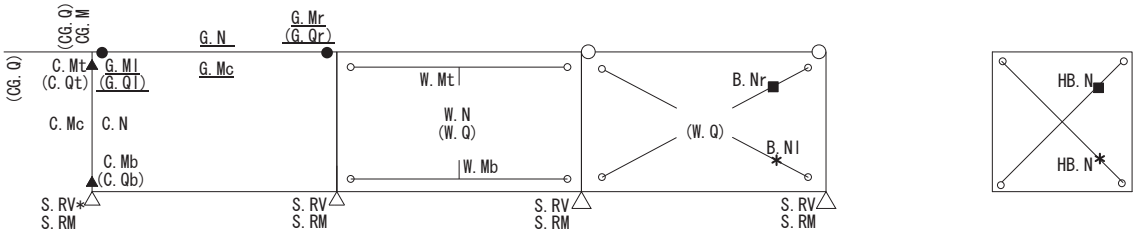

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

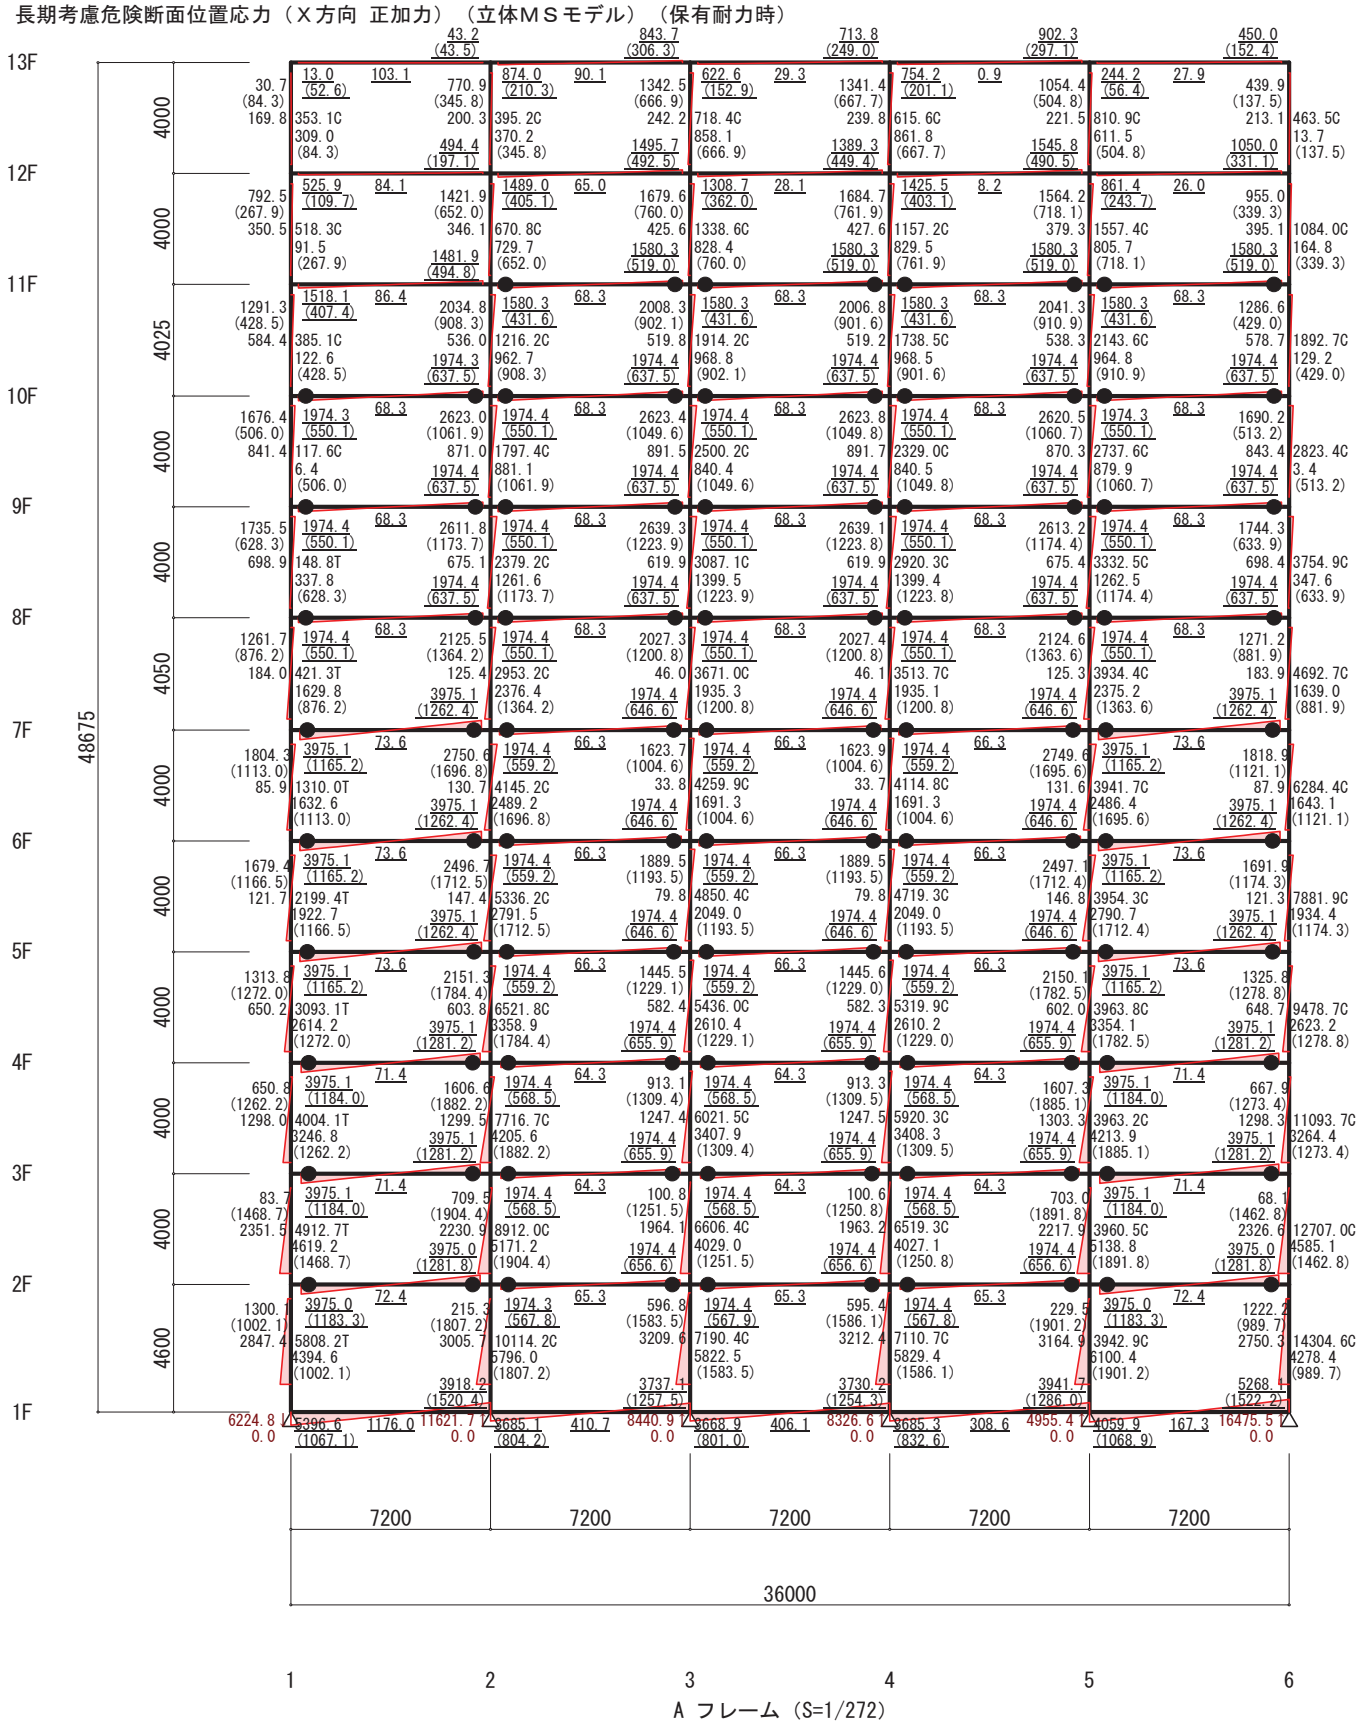


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

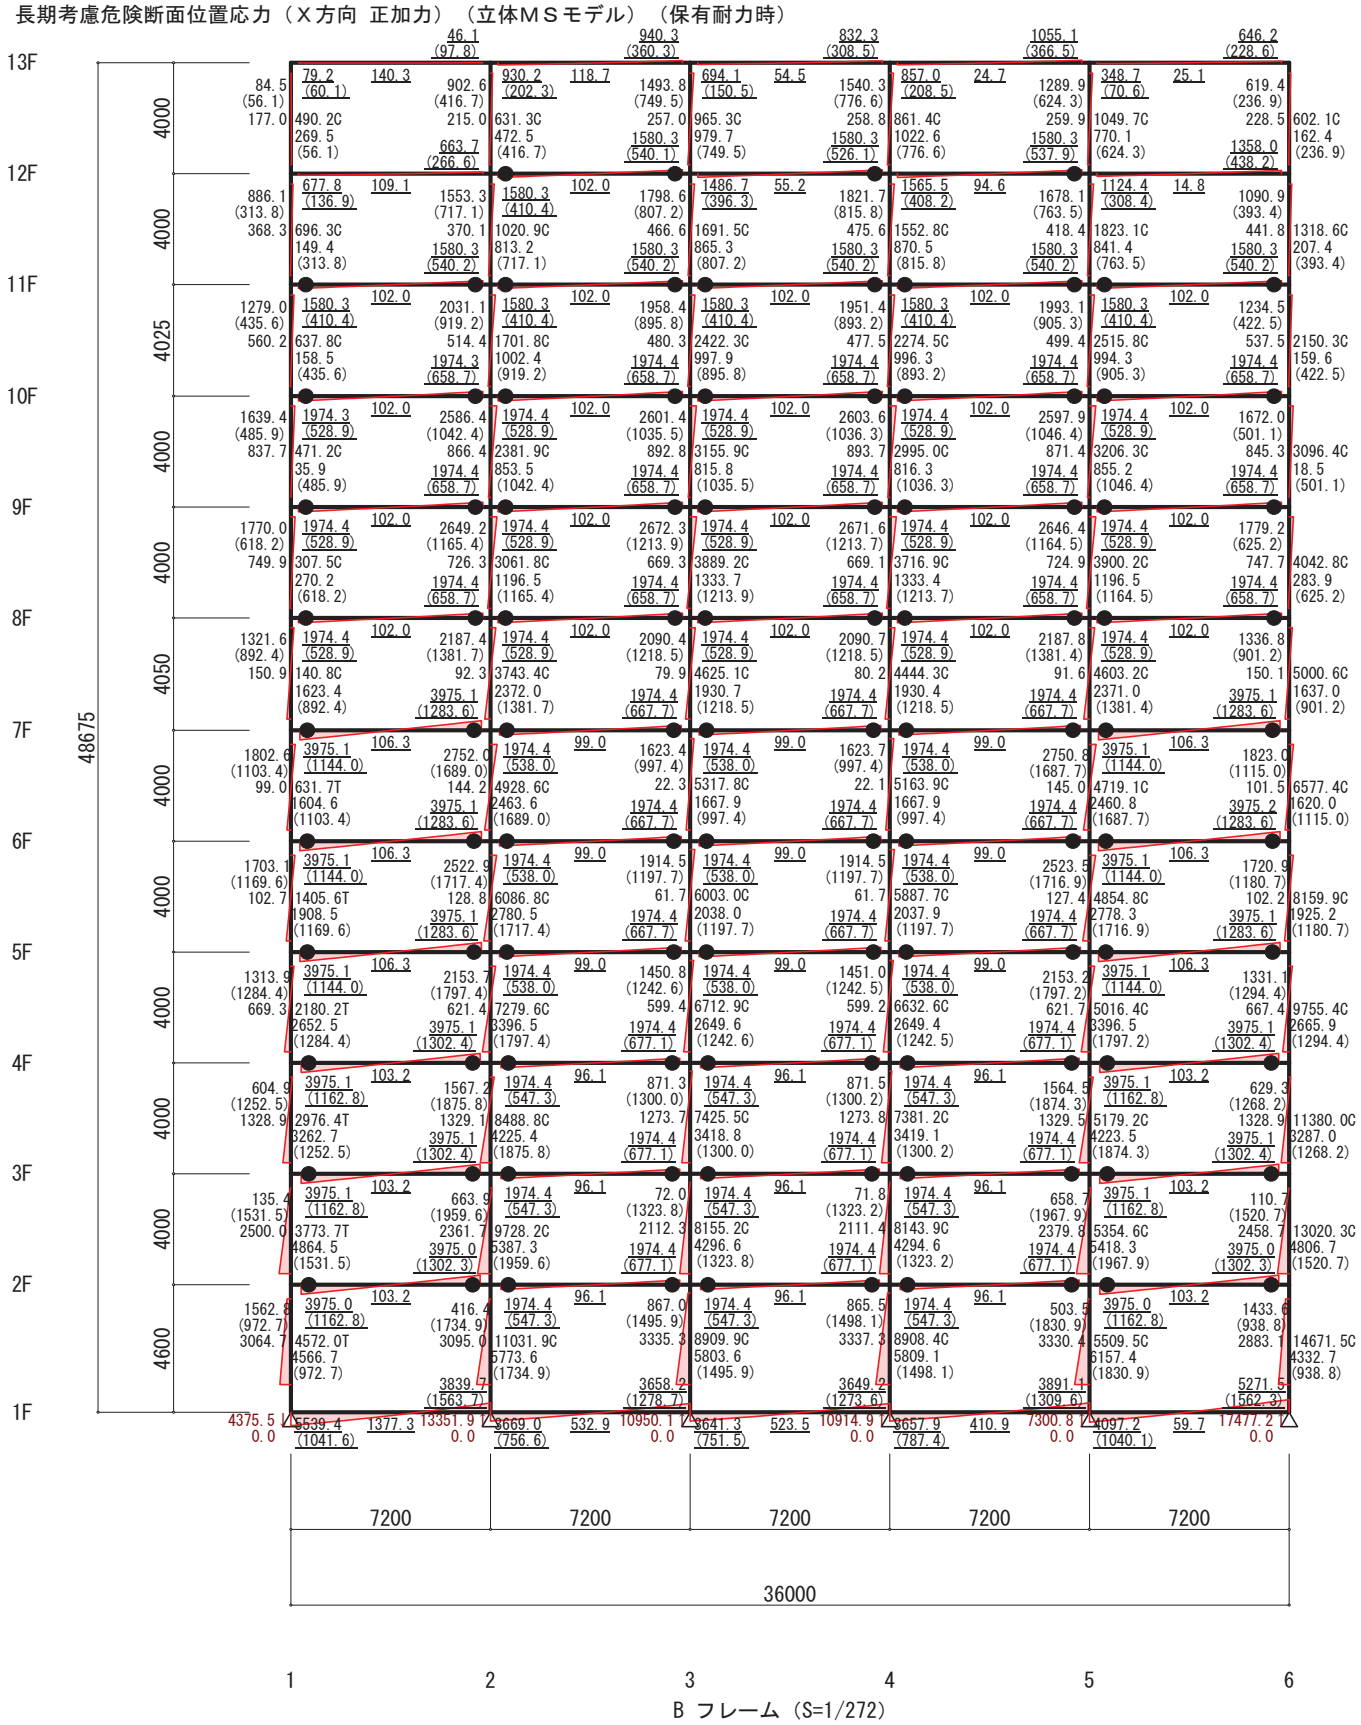


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

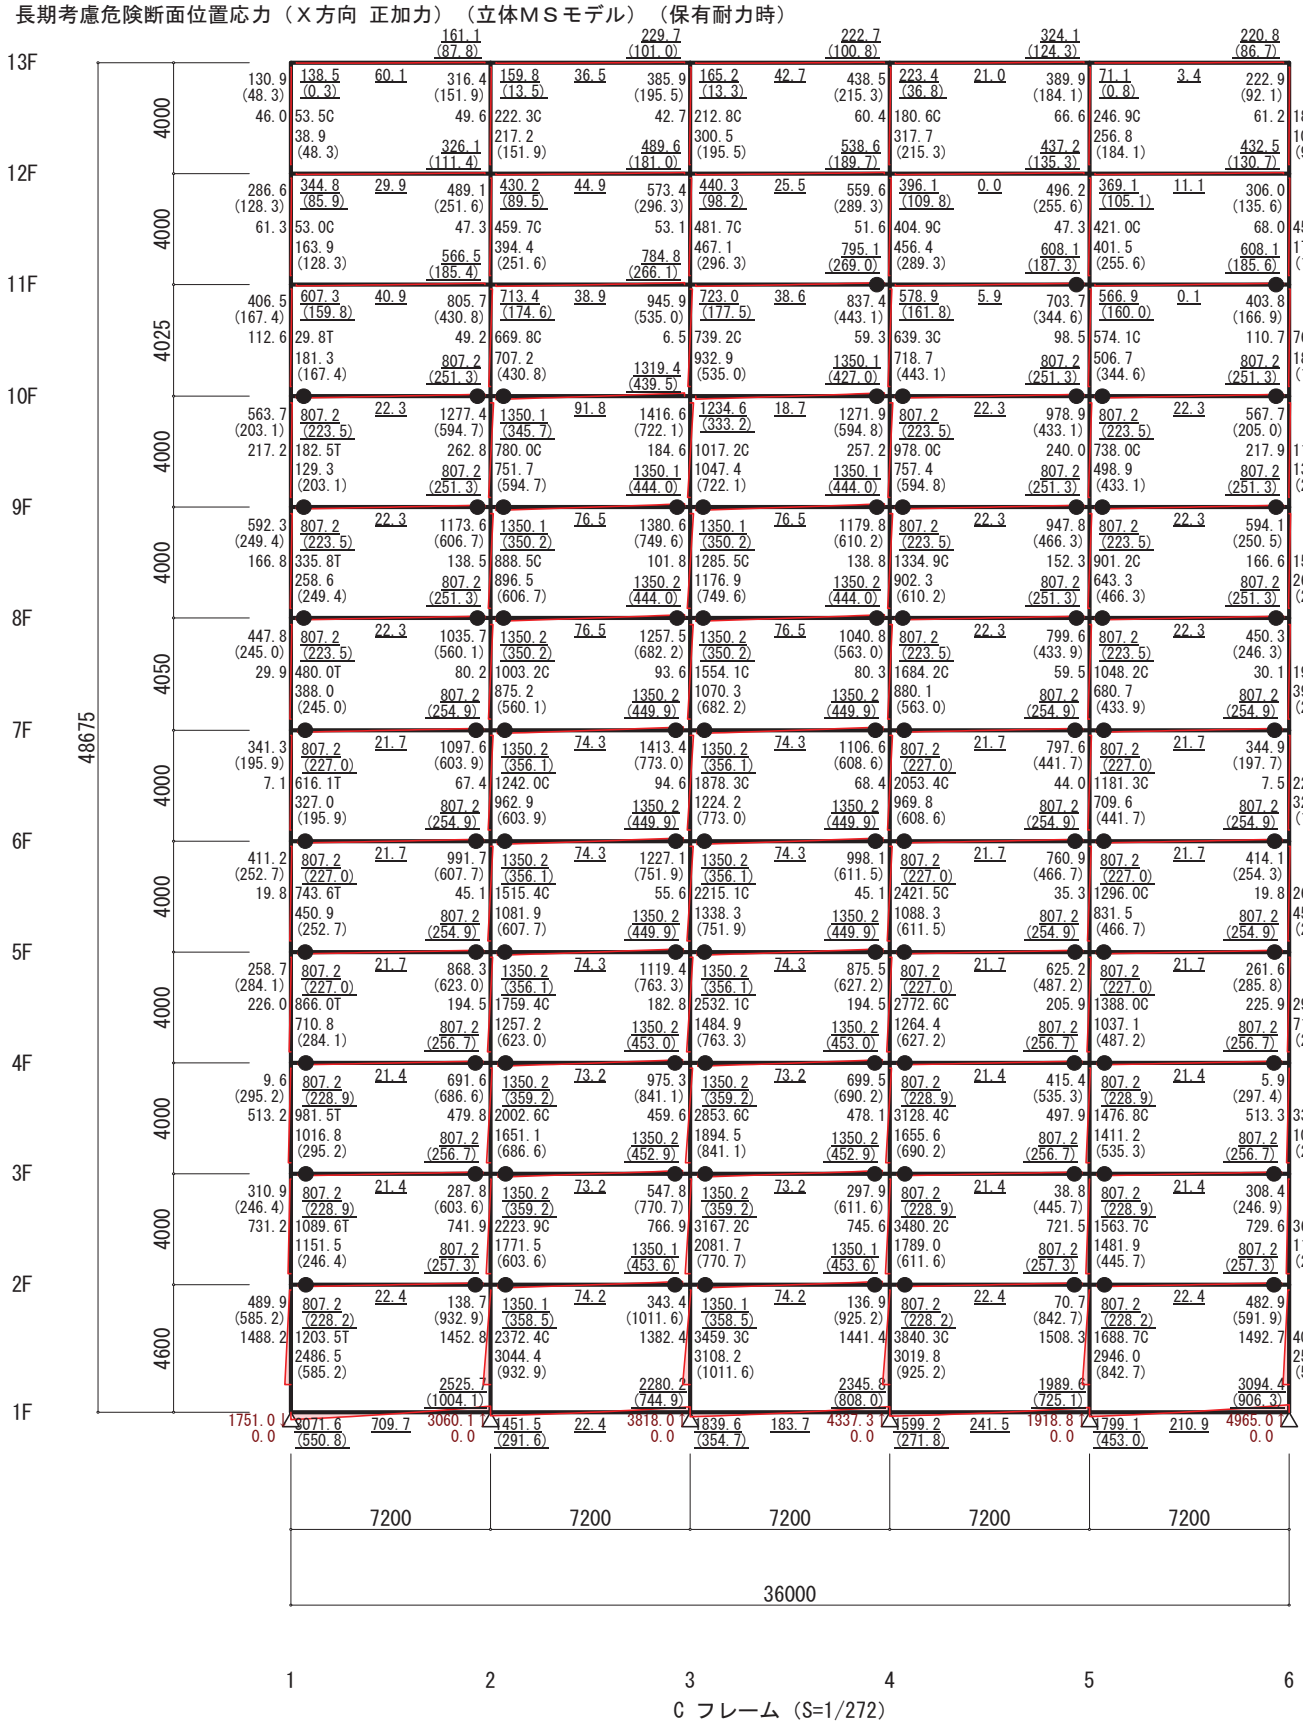


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

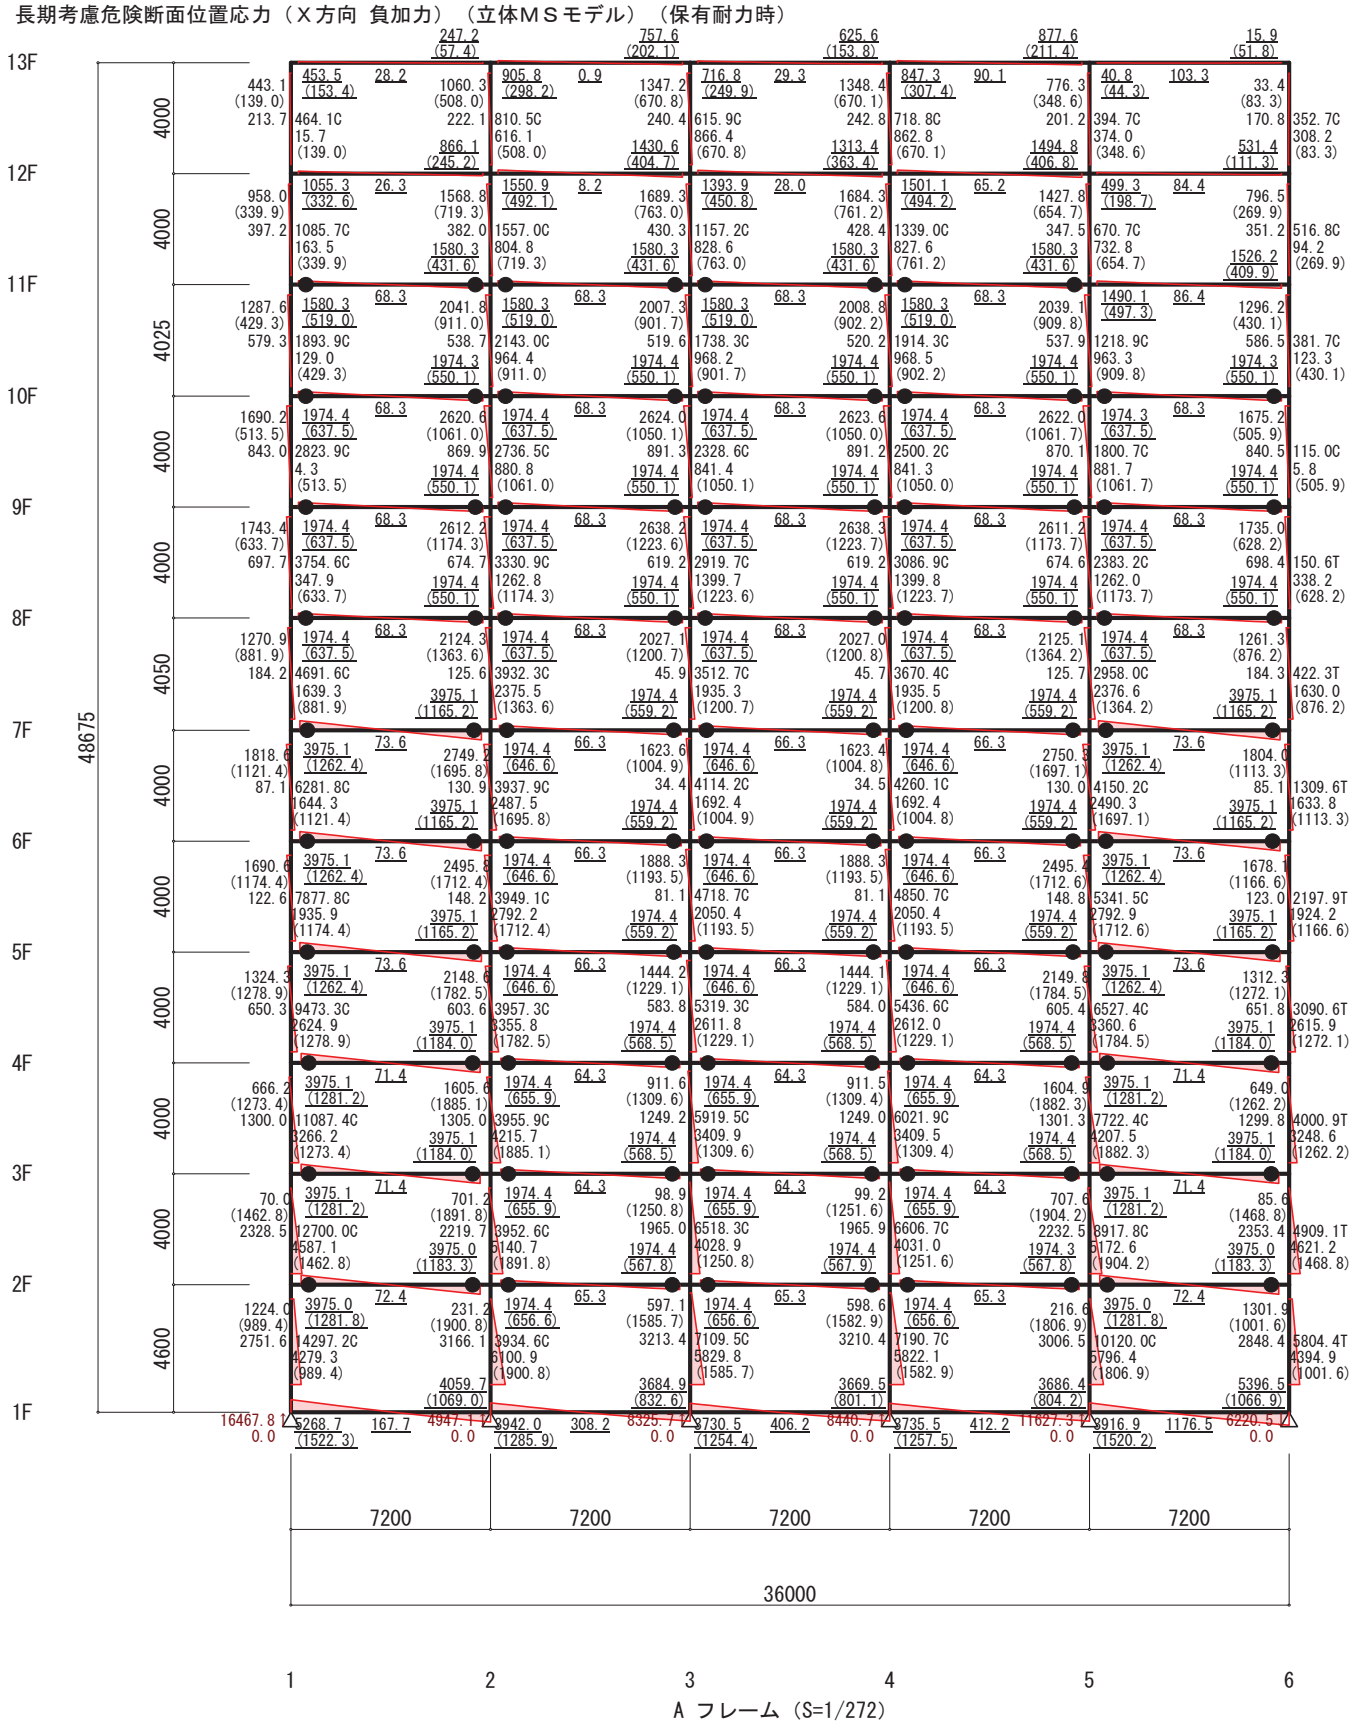


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

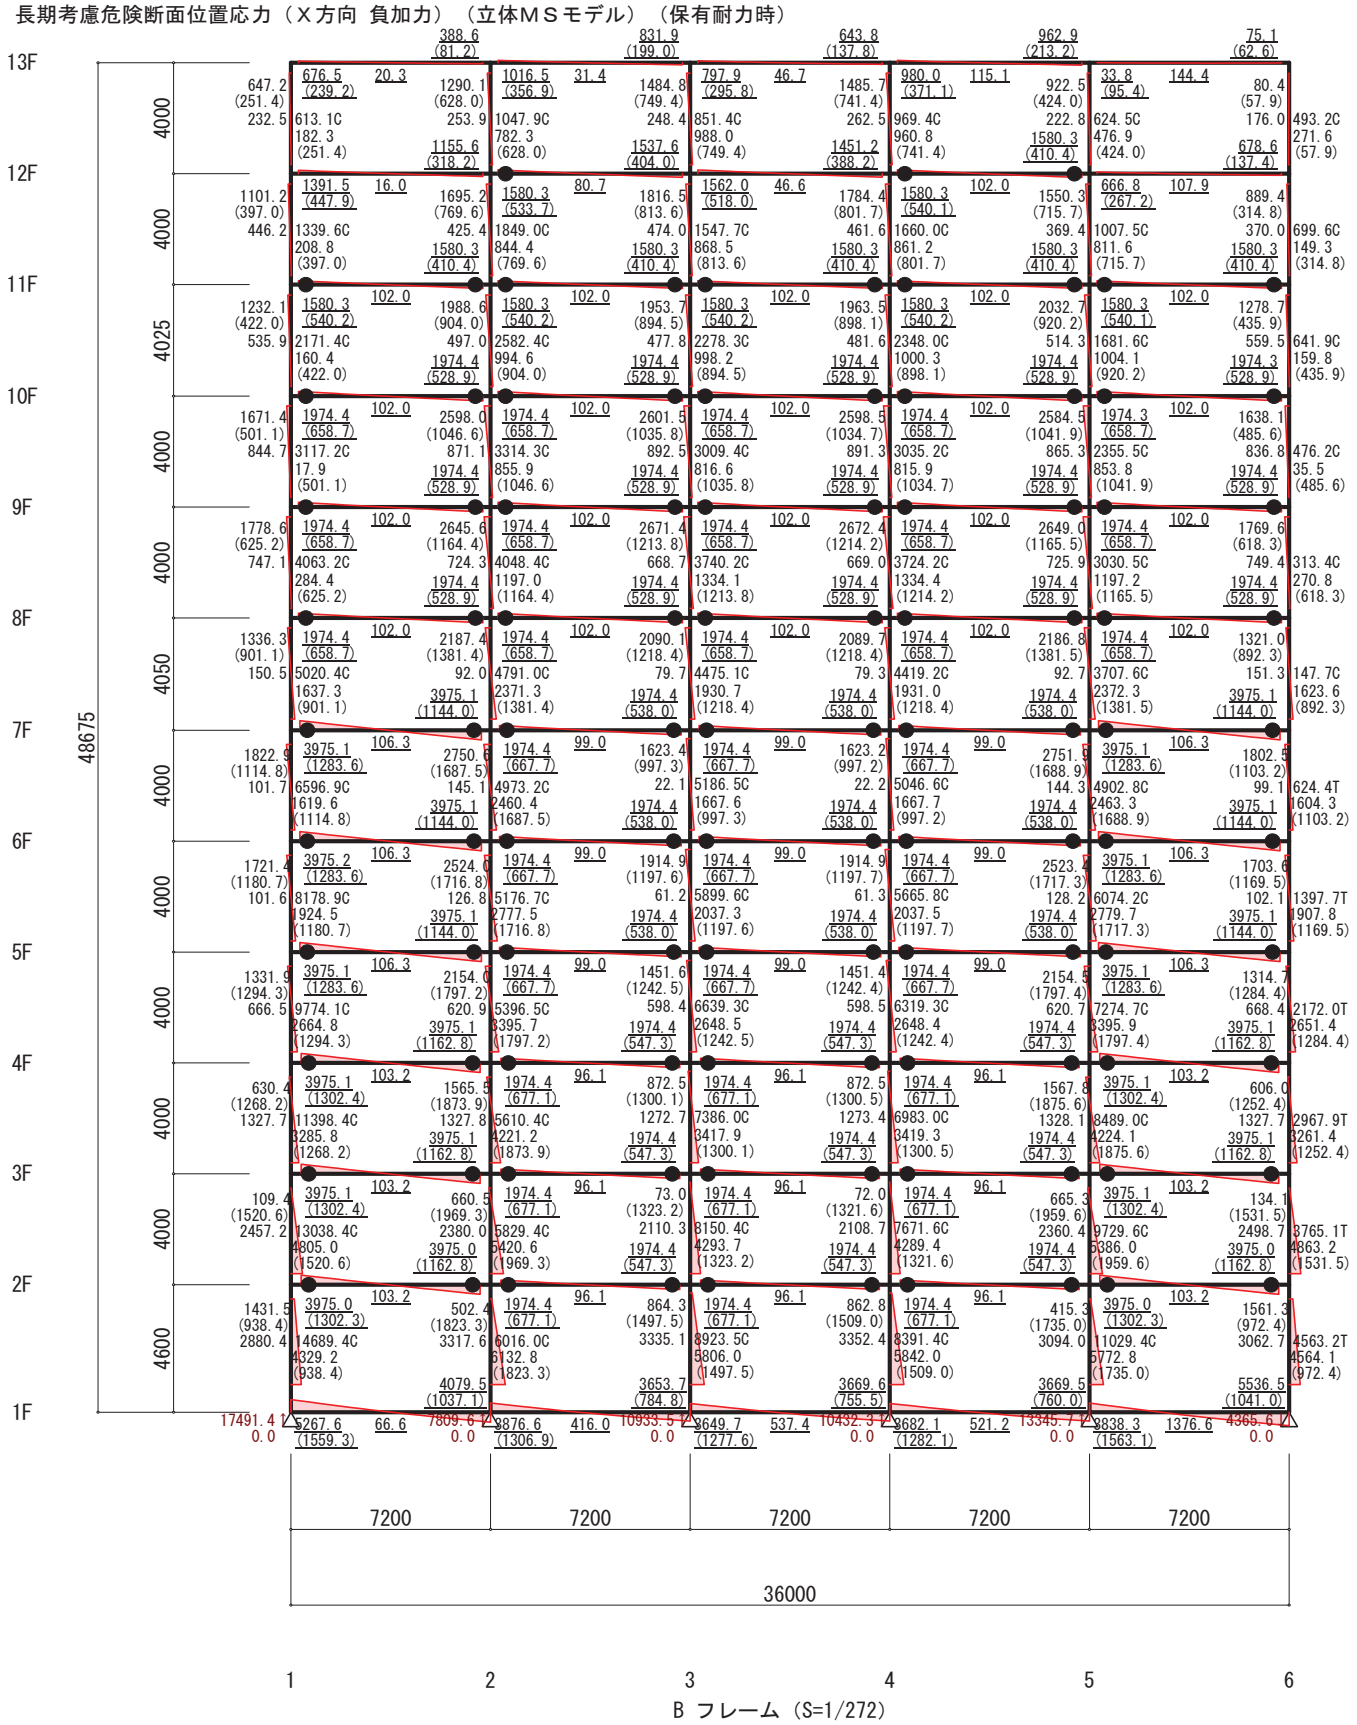

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

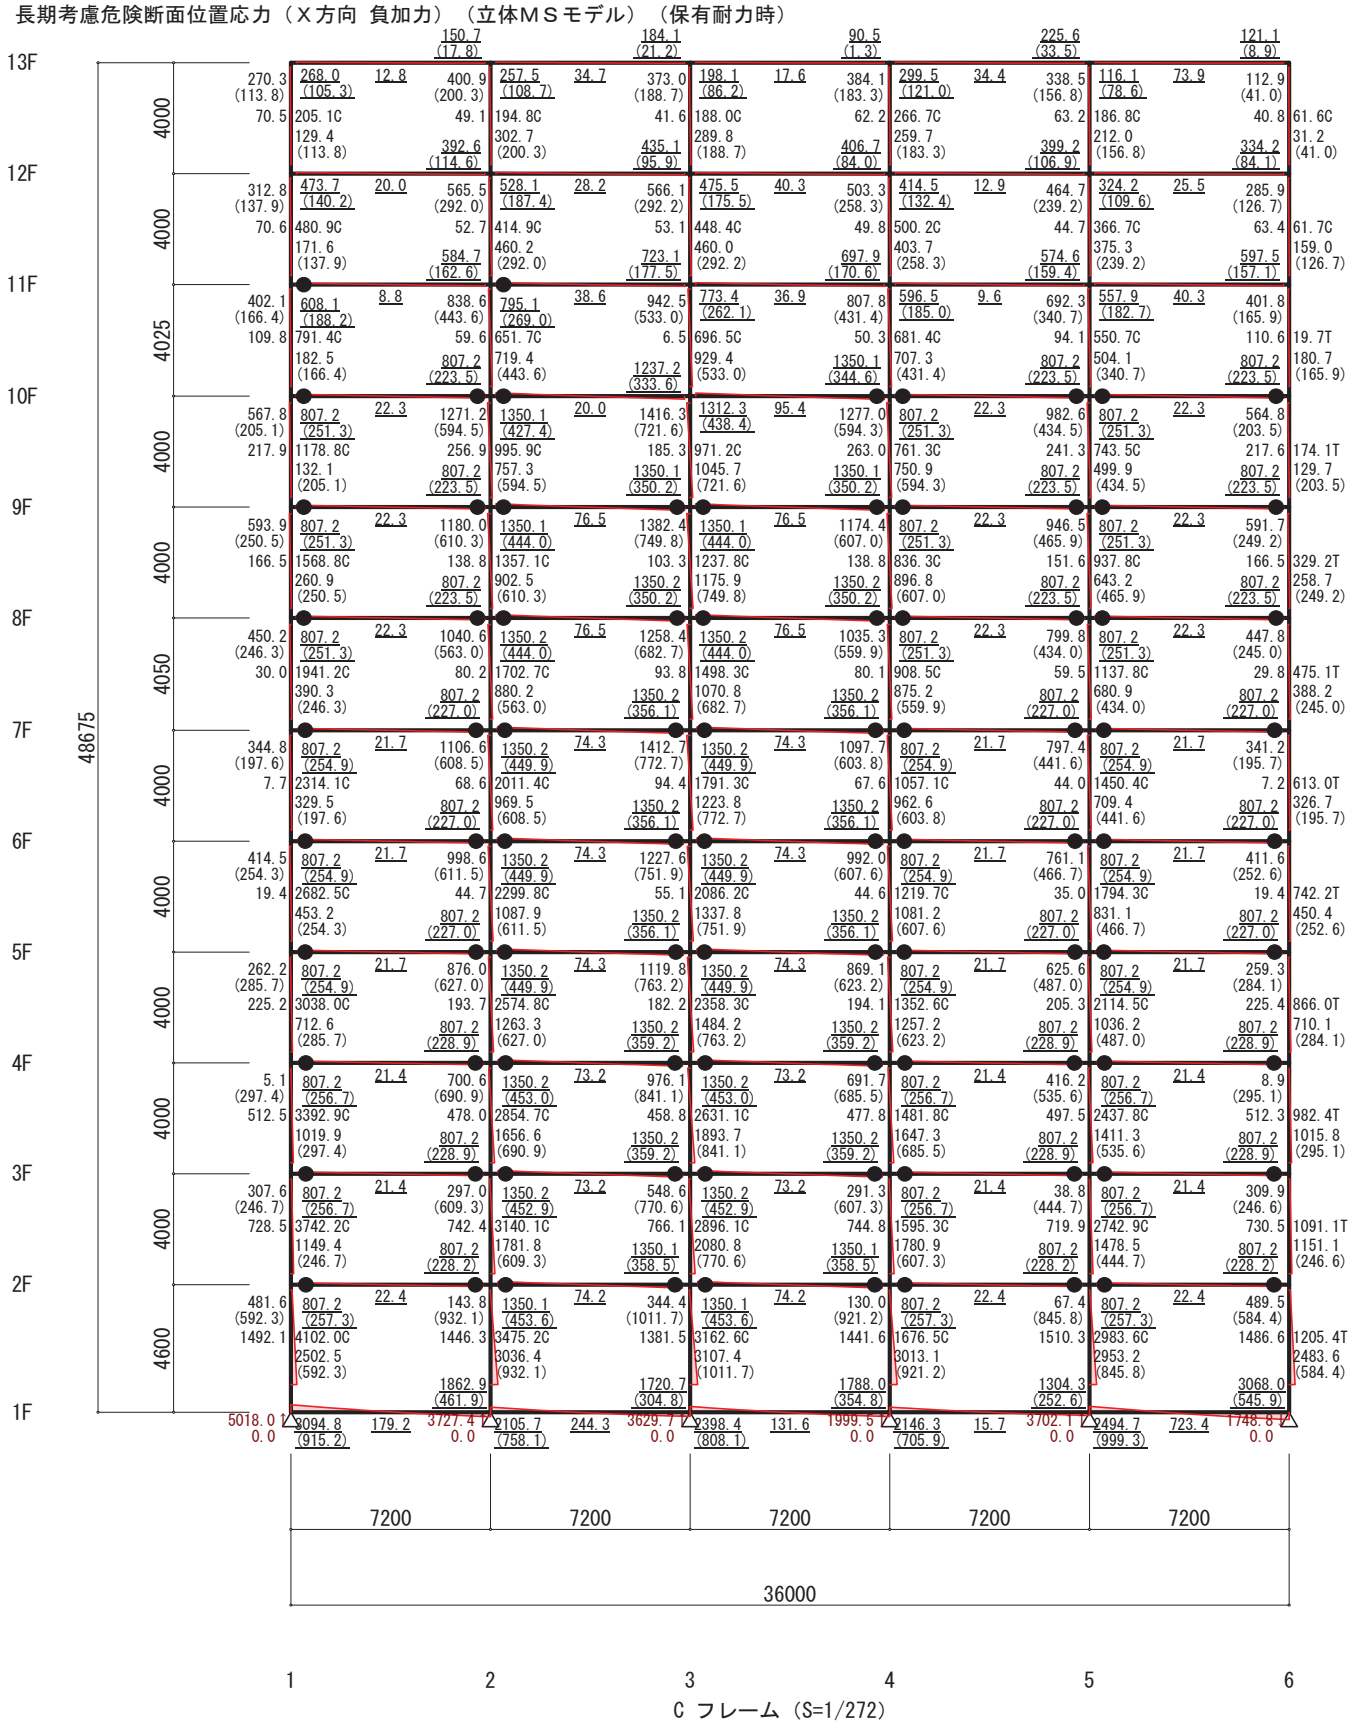


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

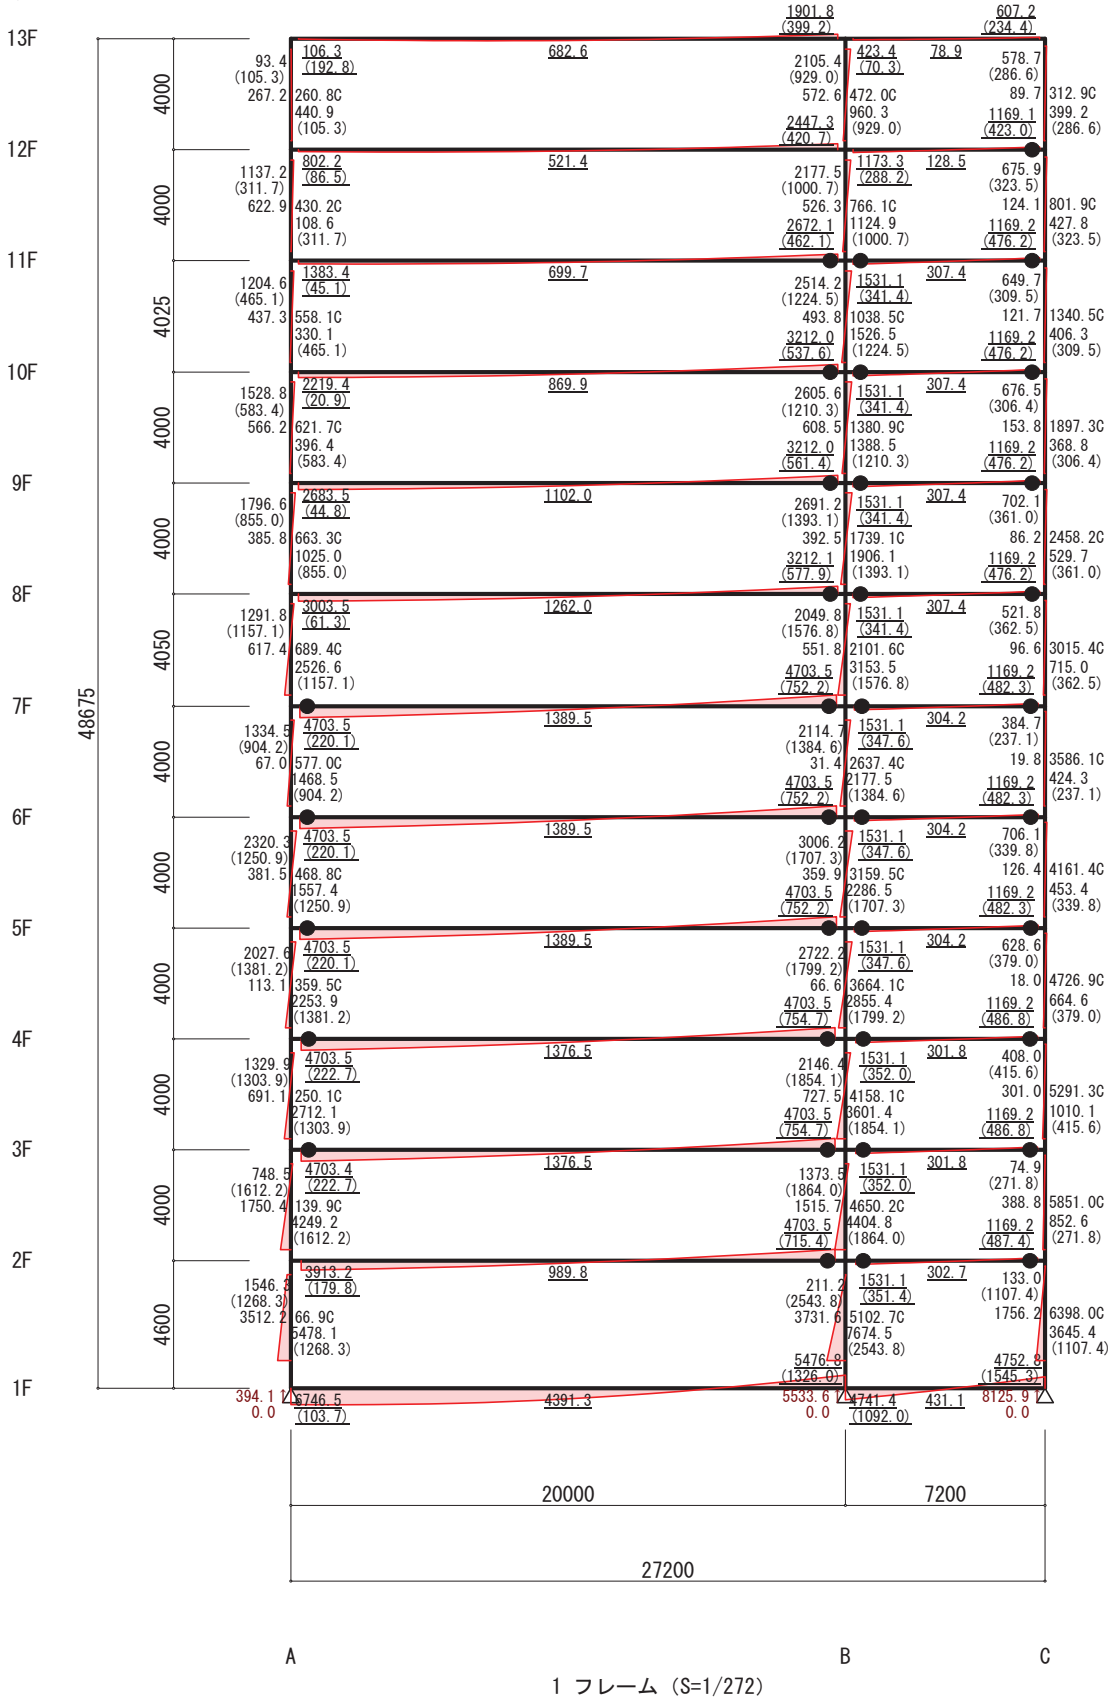


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

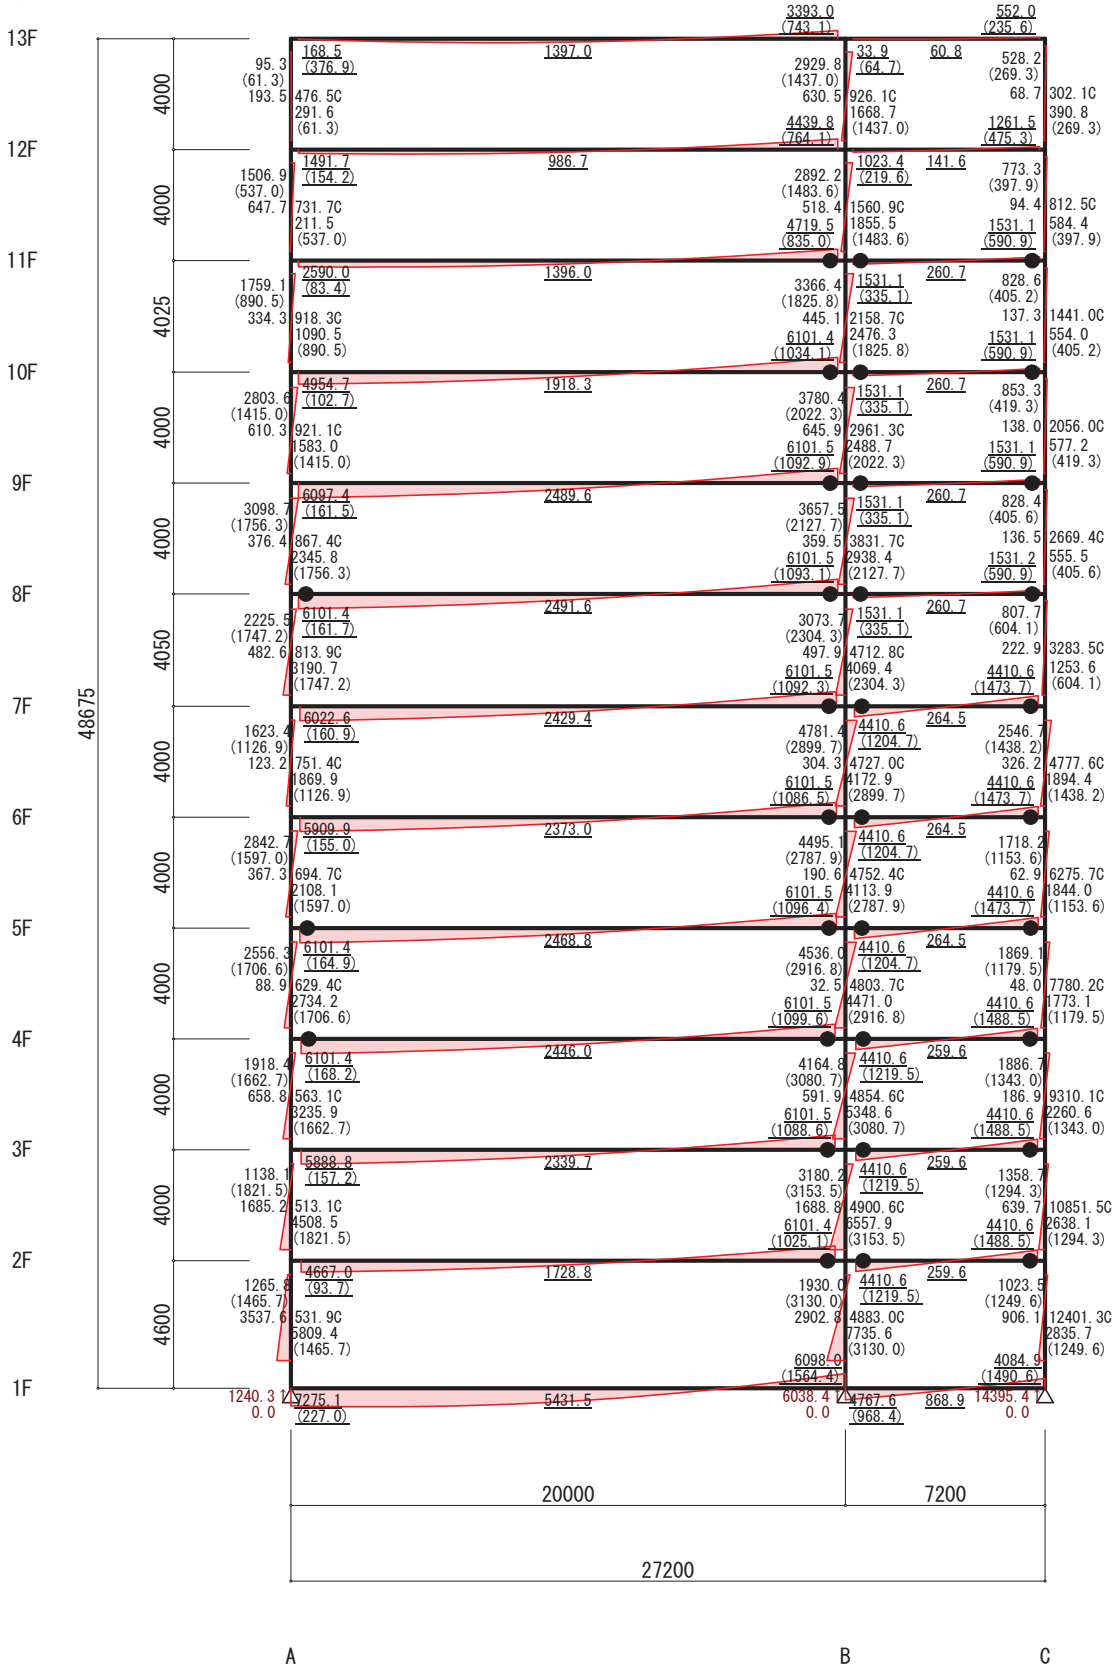


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

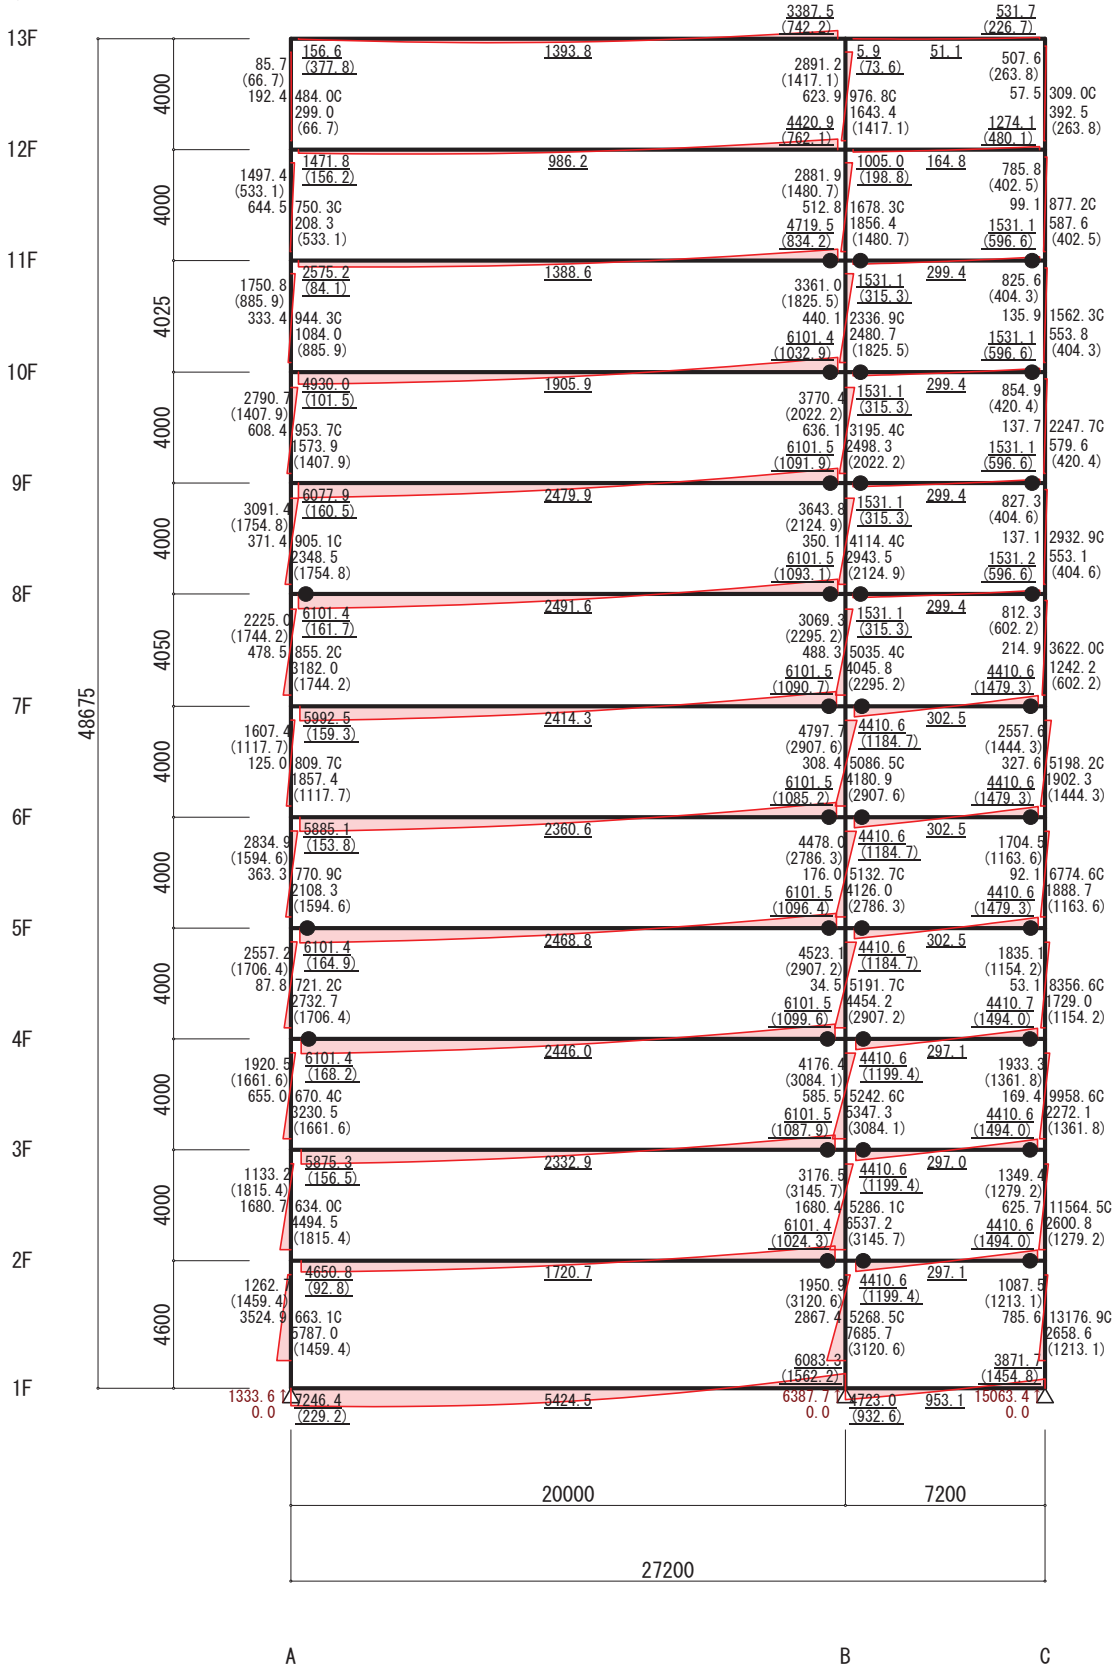


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

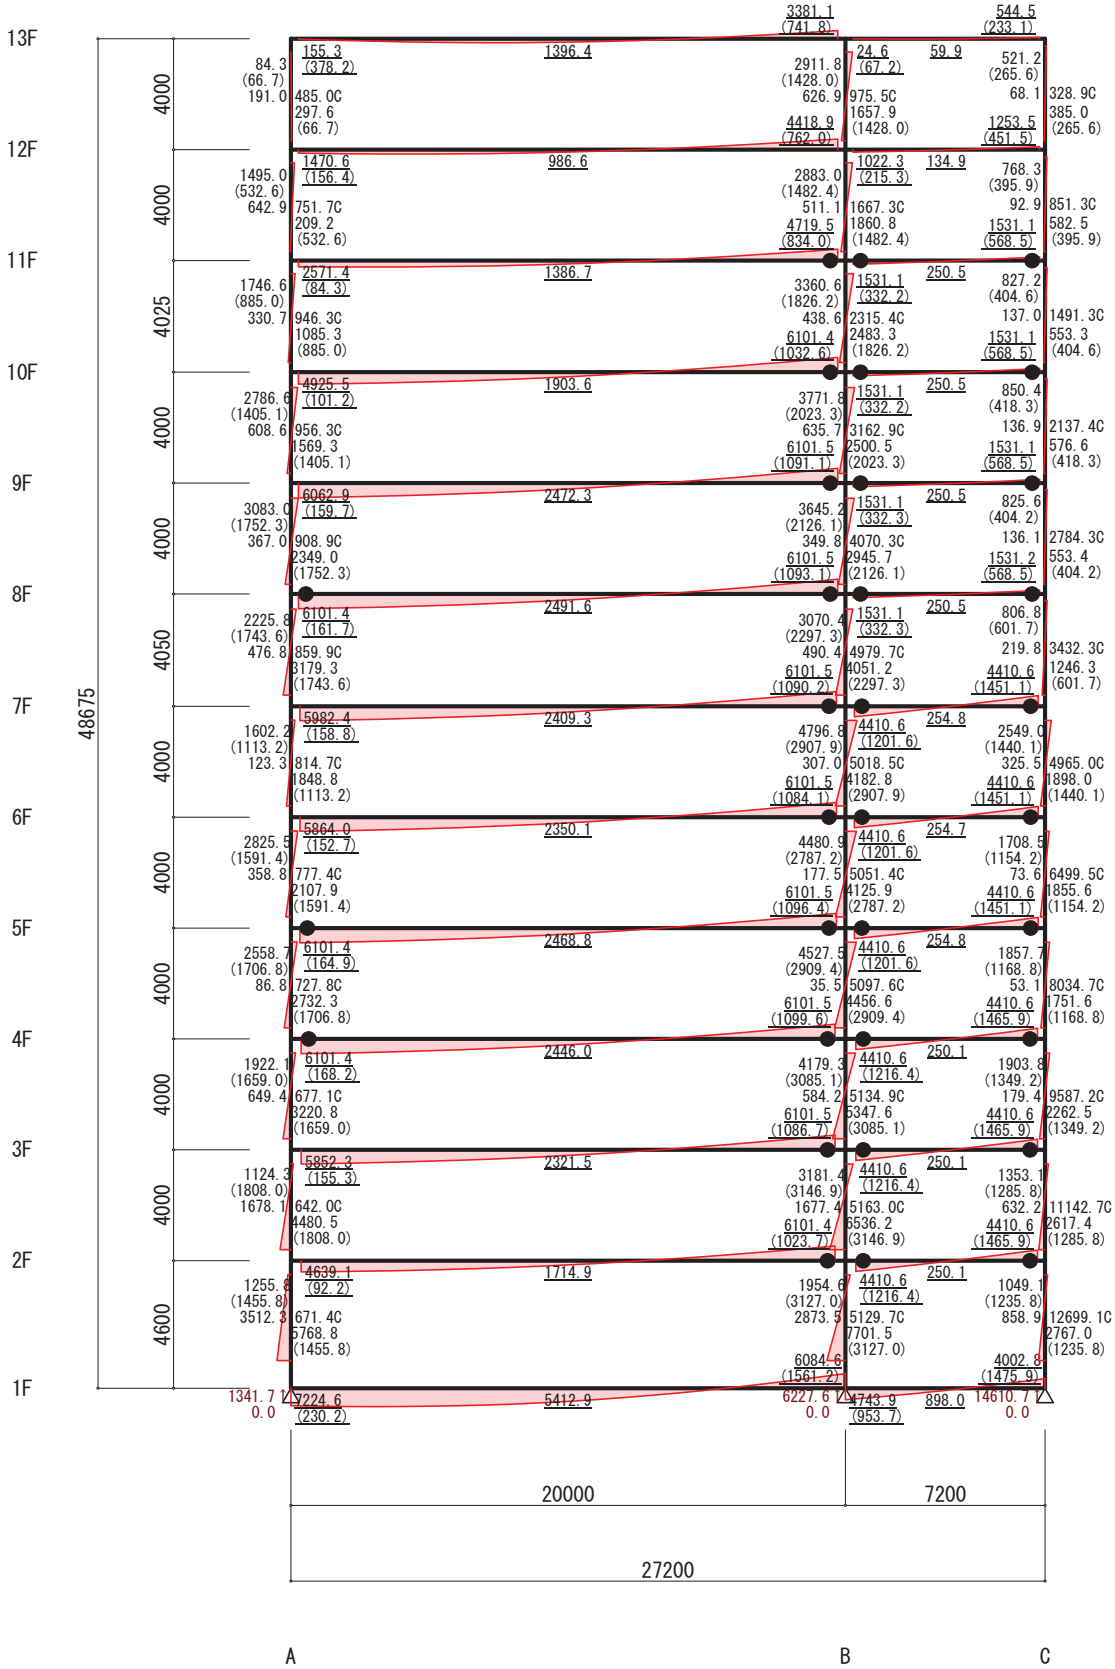


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

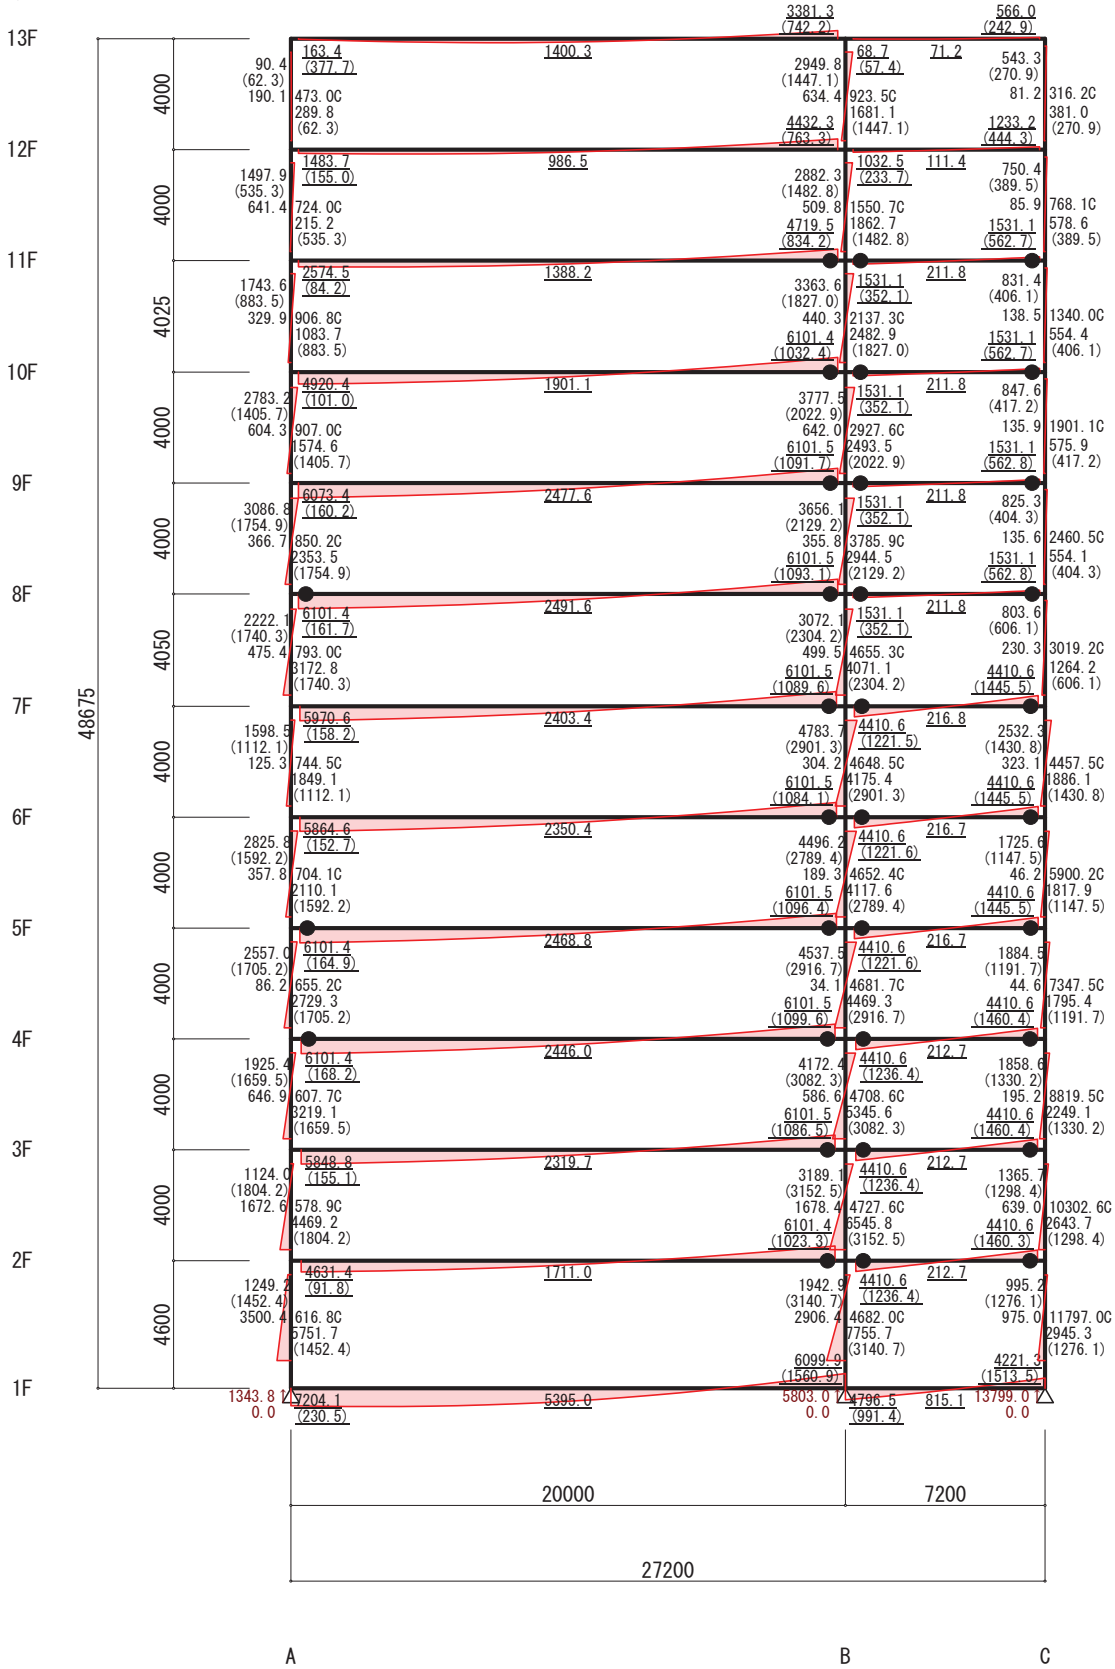


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

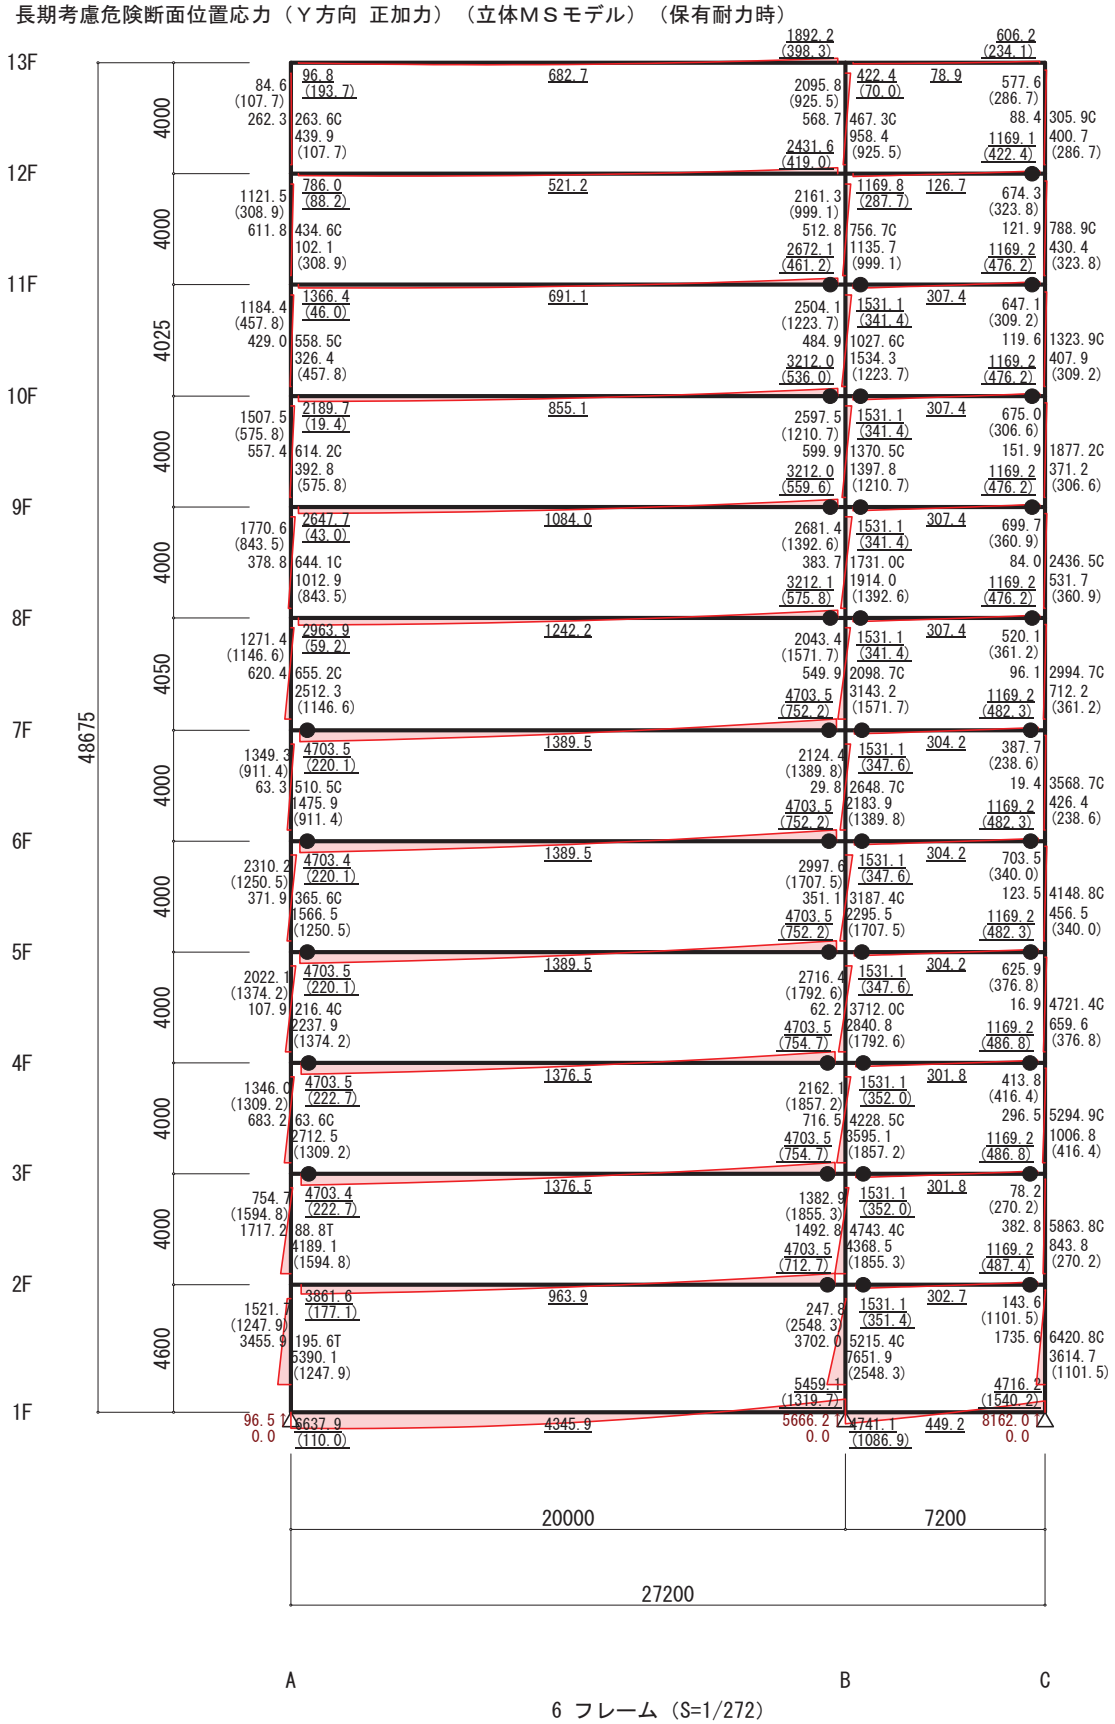


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

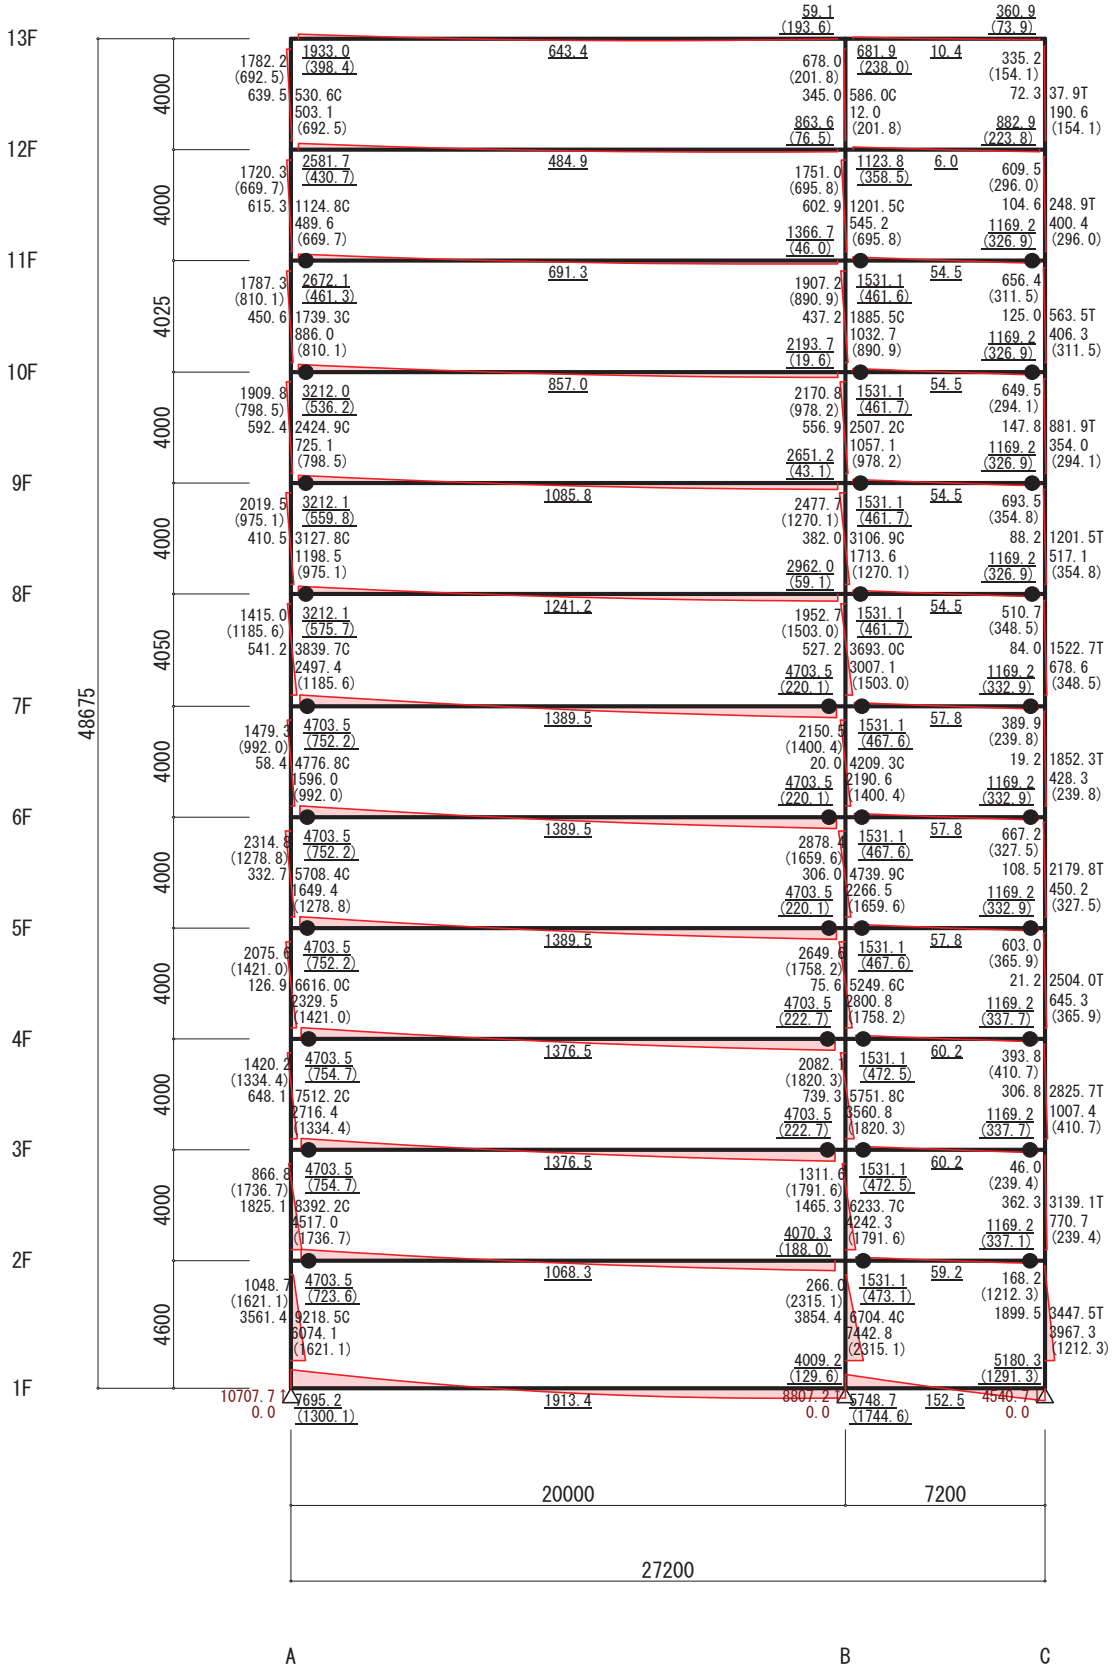


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

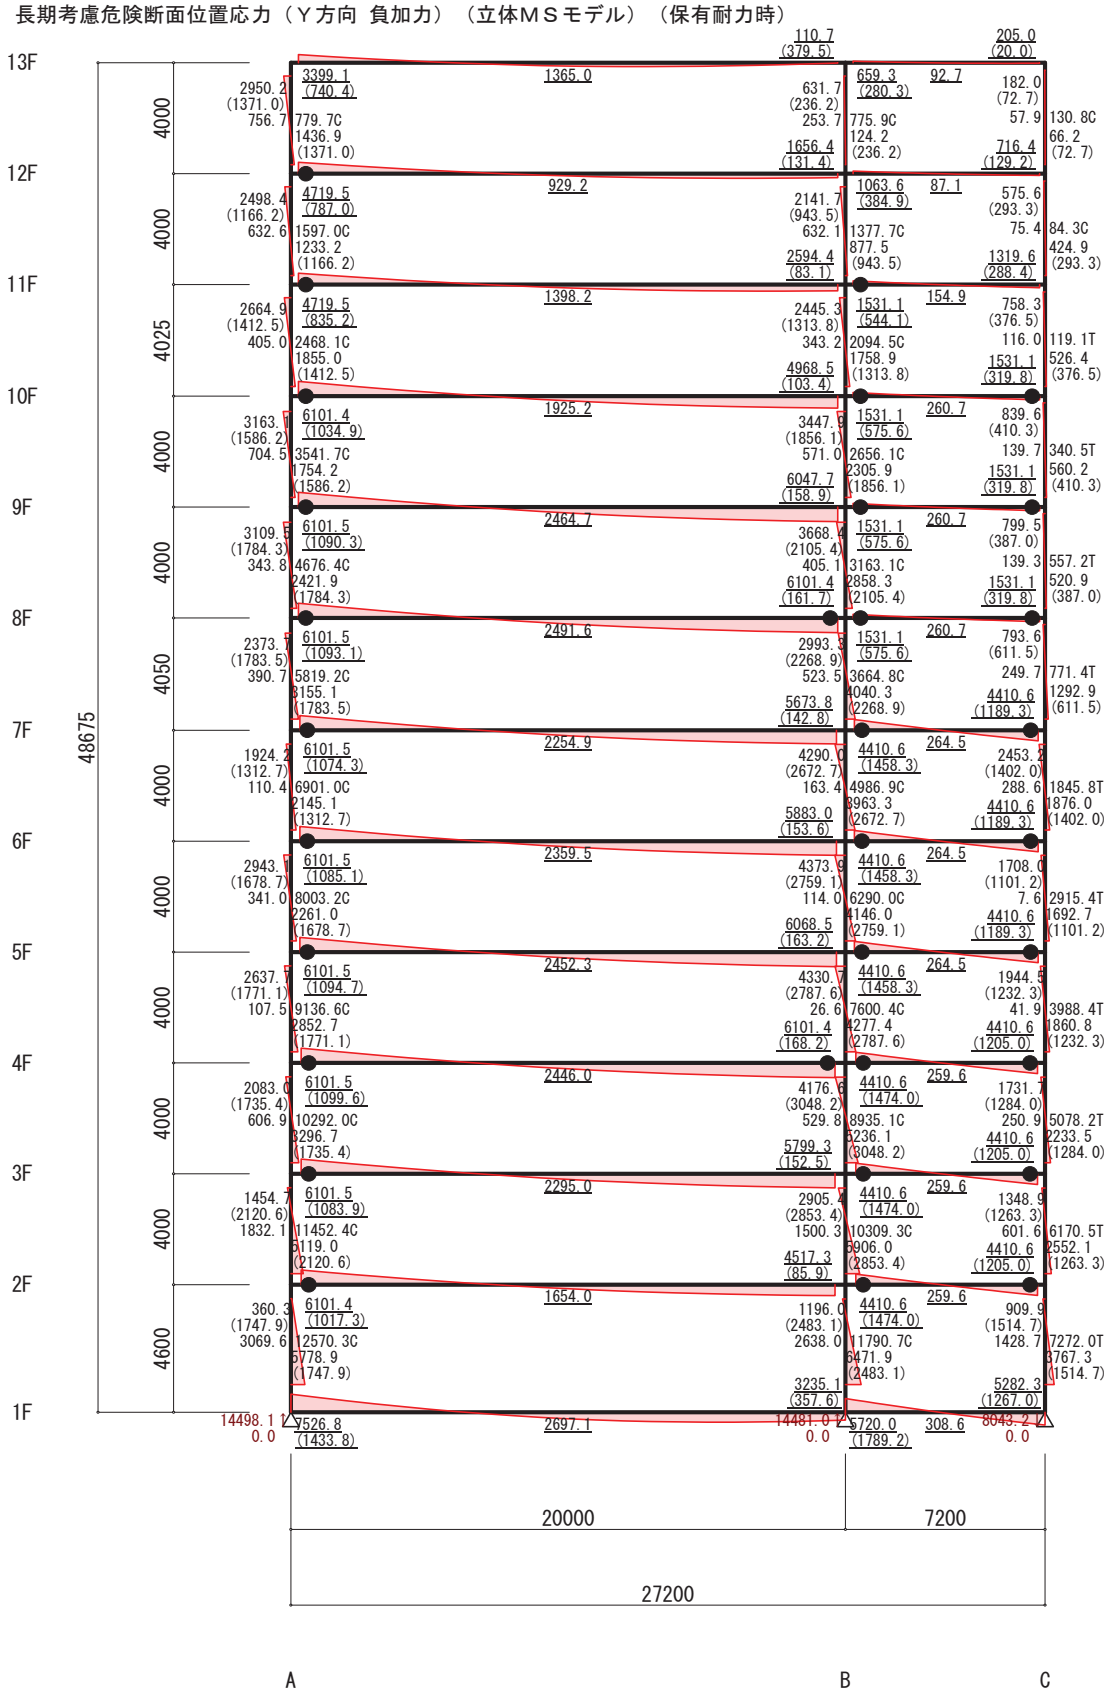


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

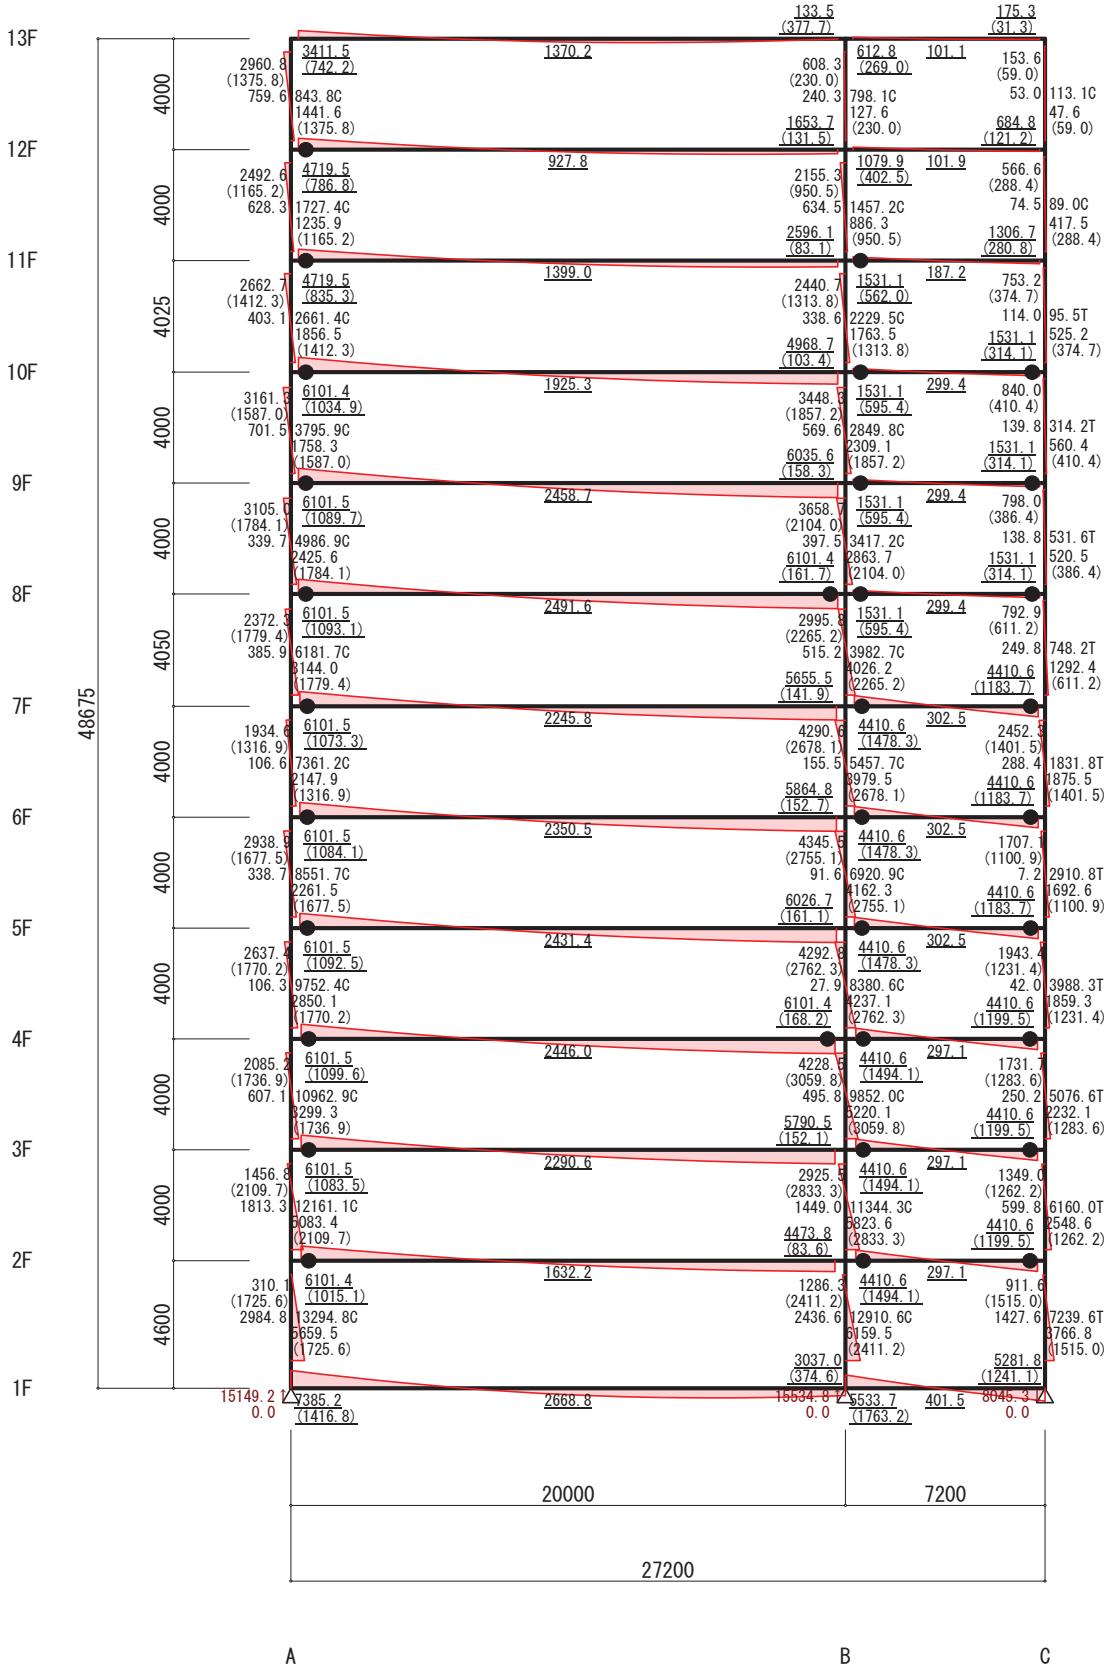


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

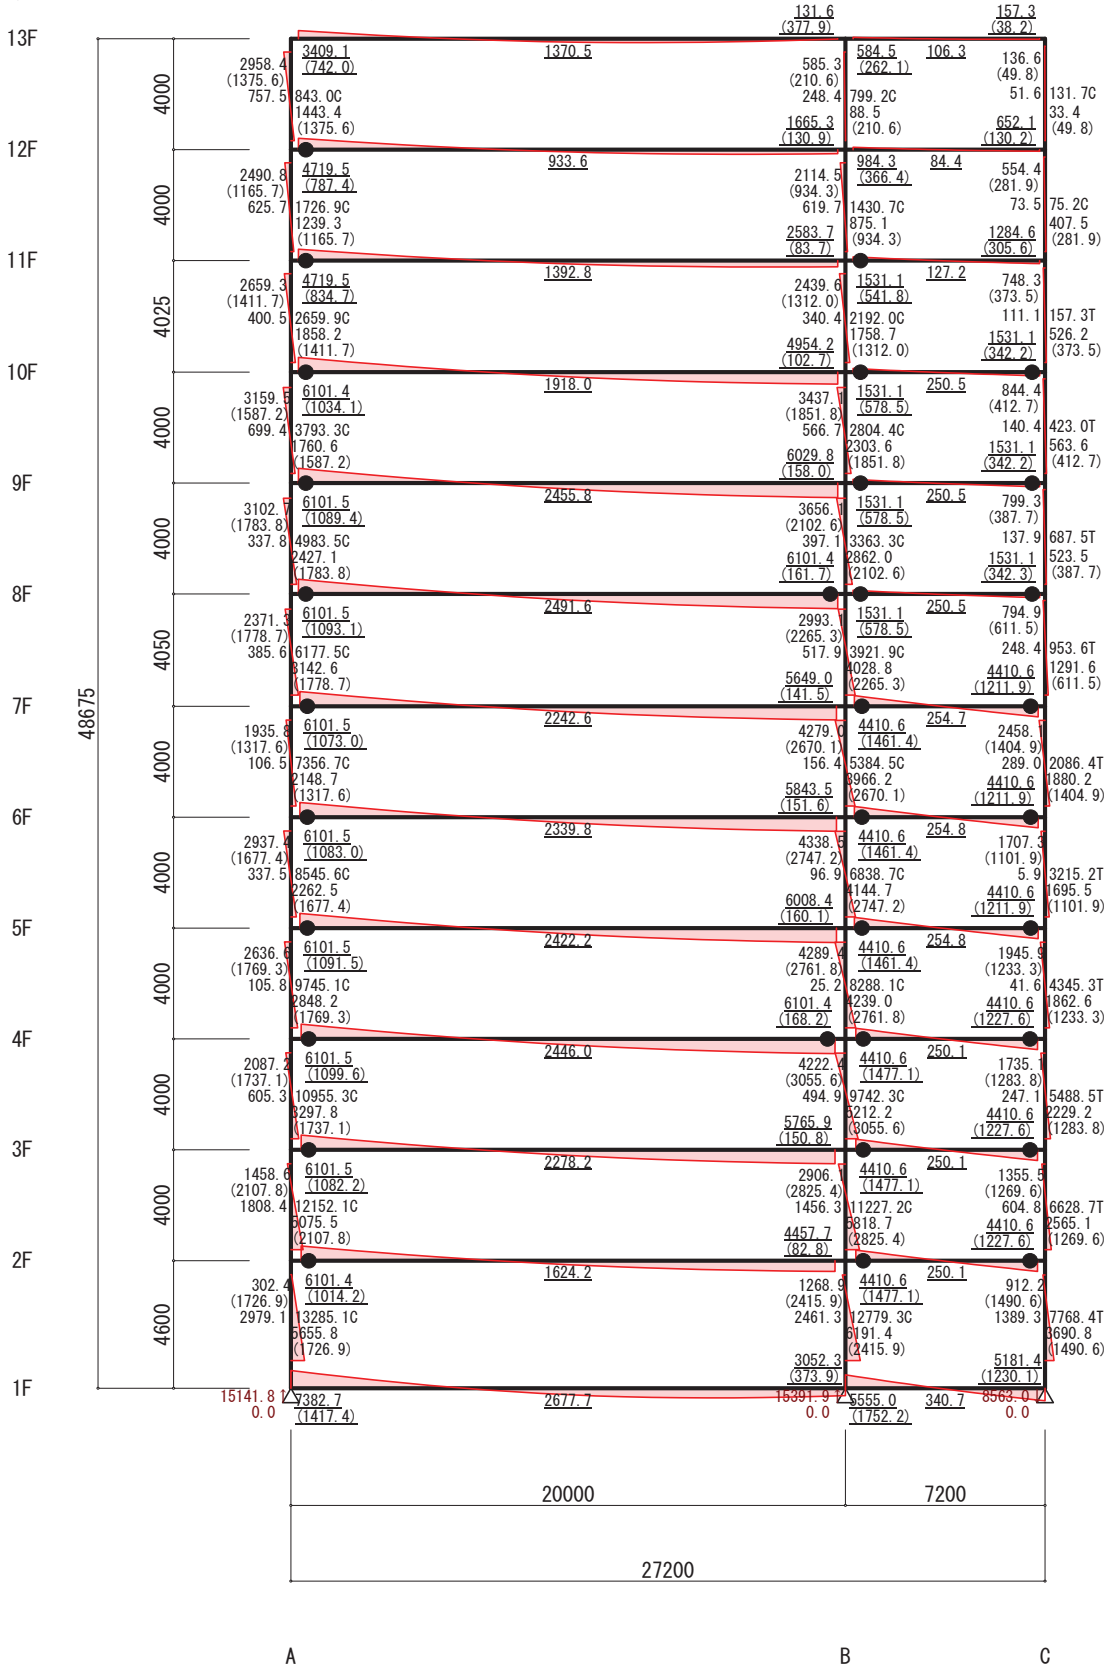


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

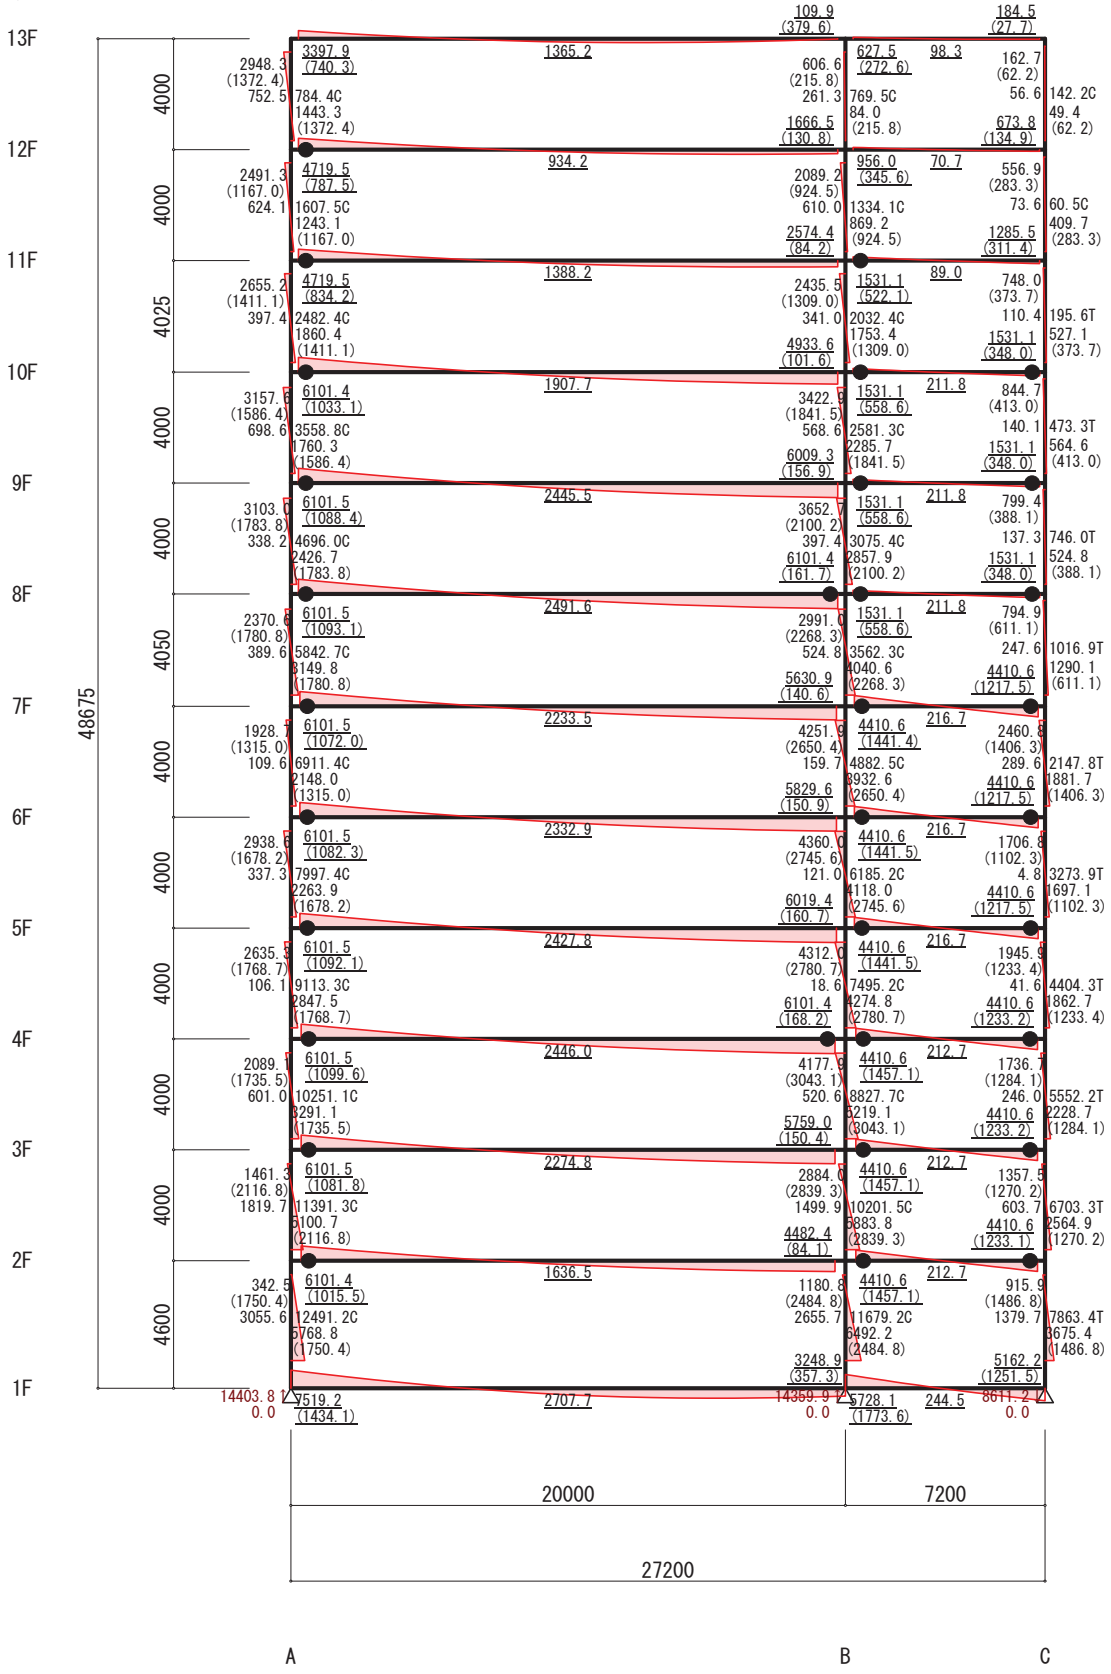


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

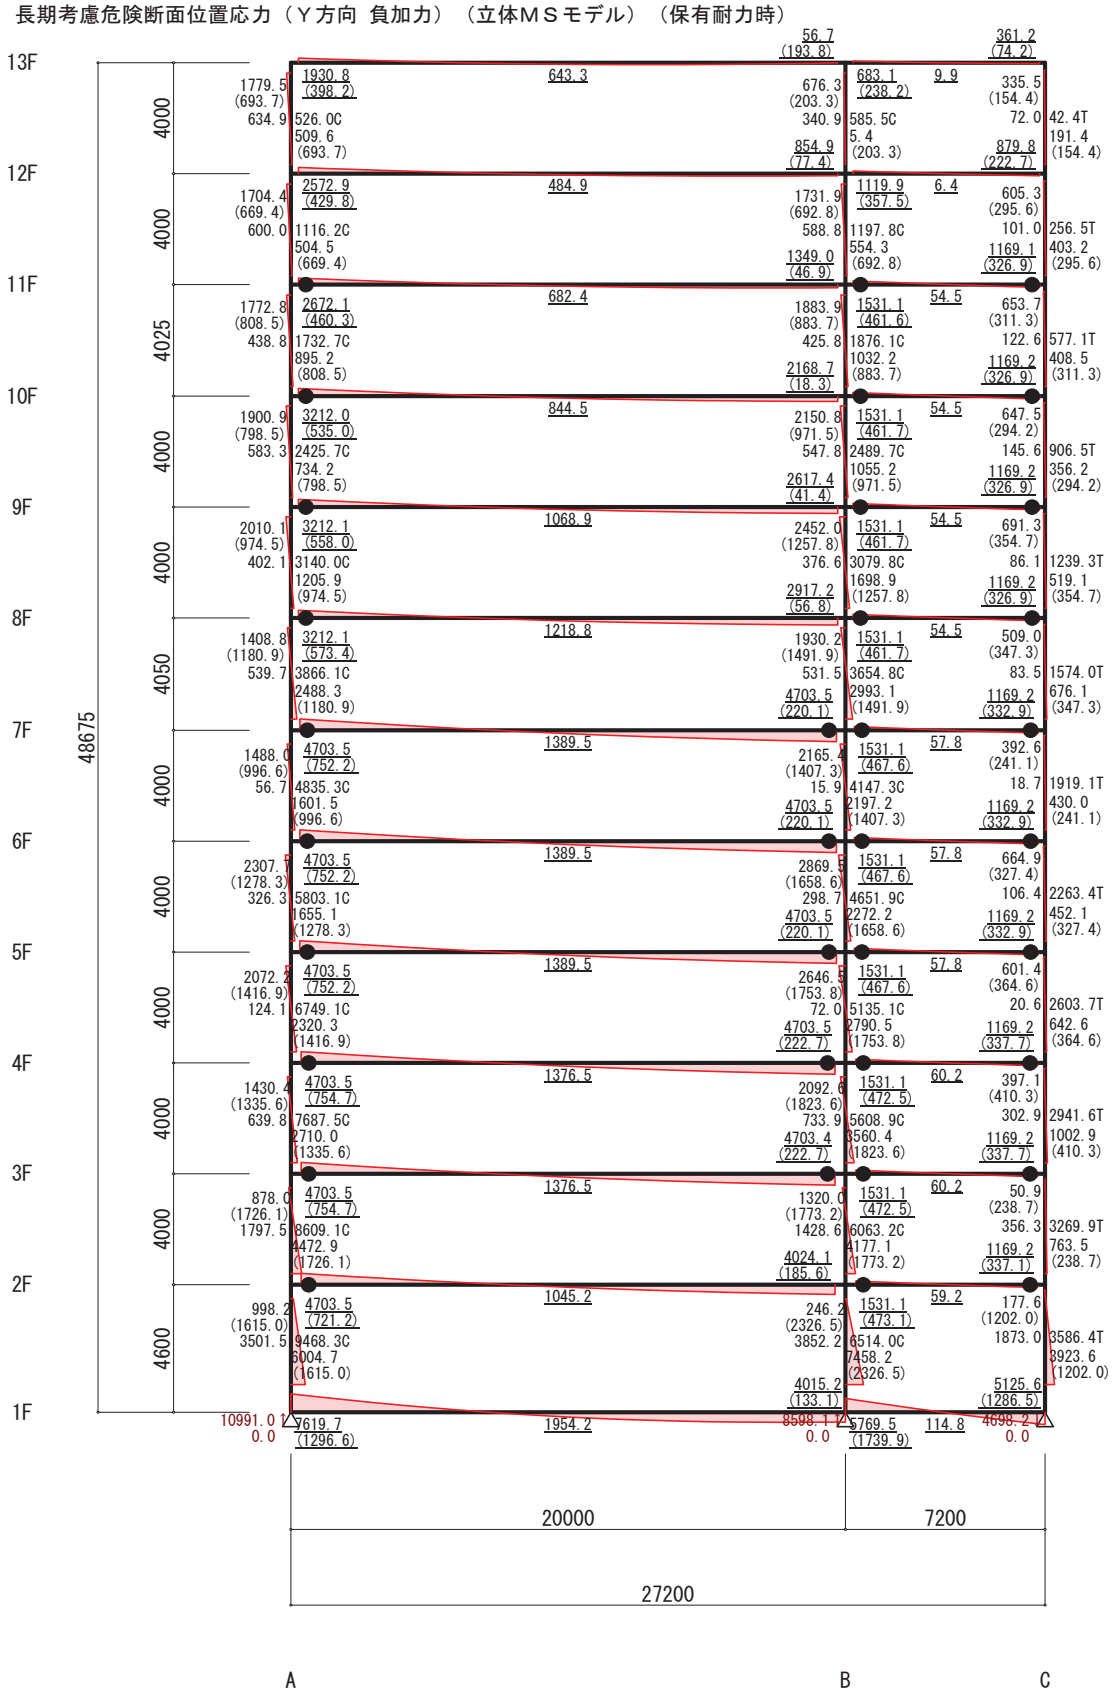

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

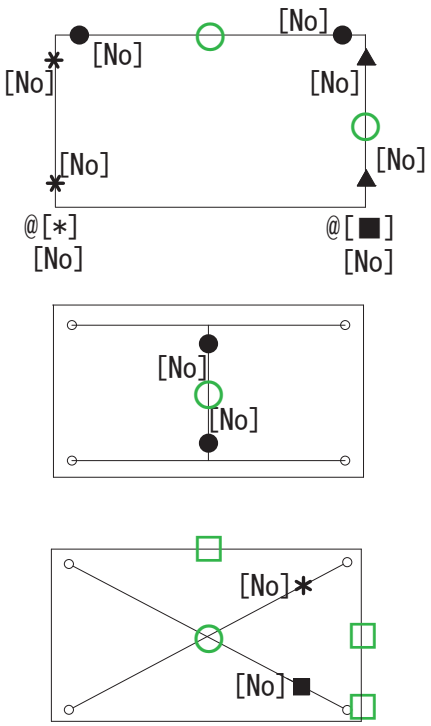


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊


○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

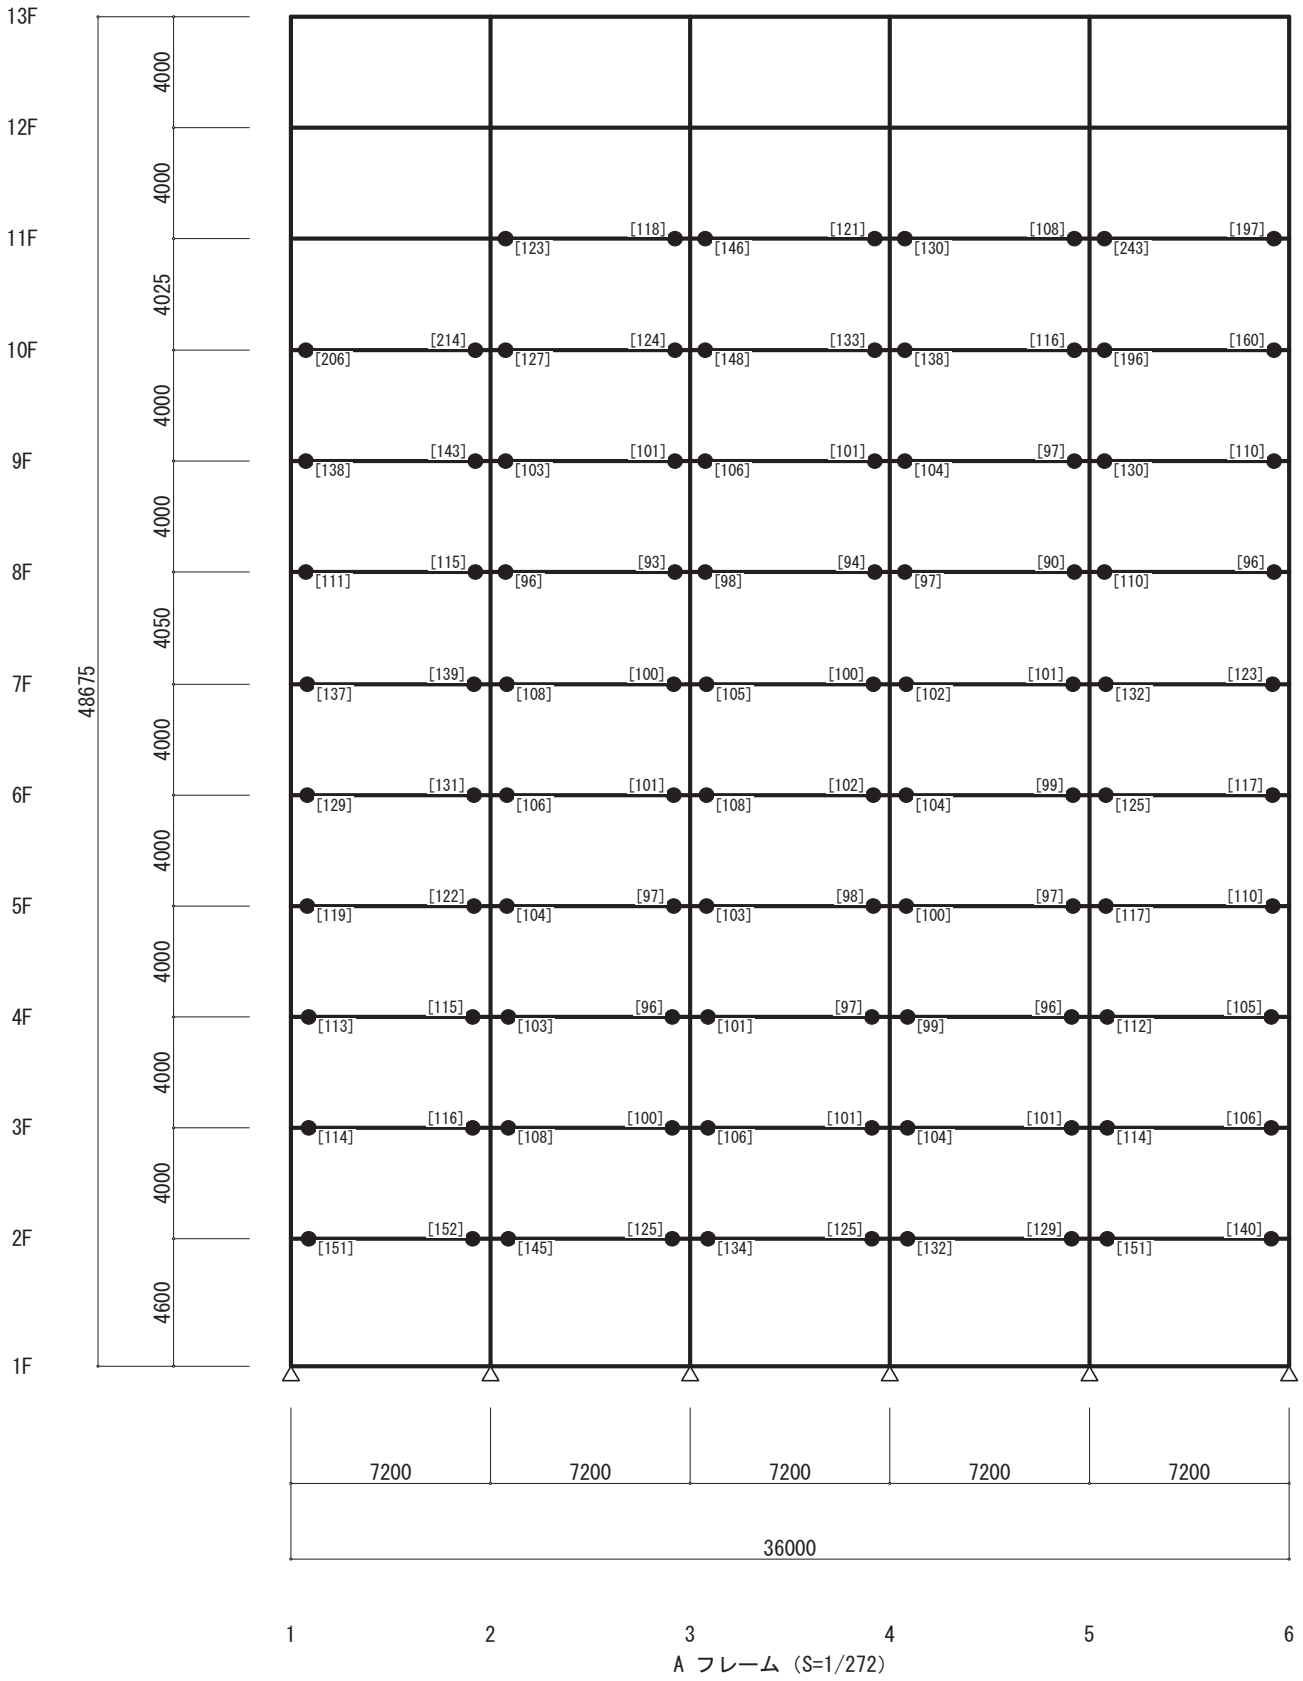


A フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

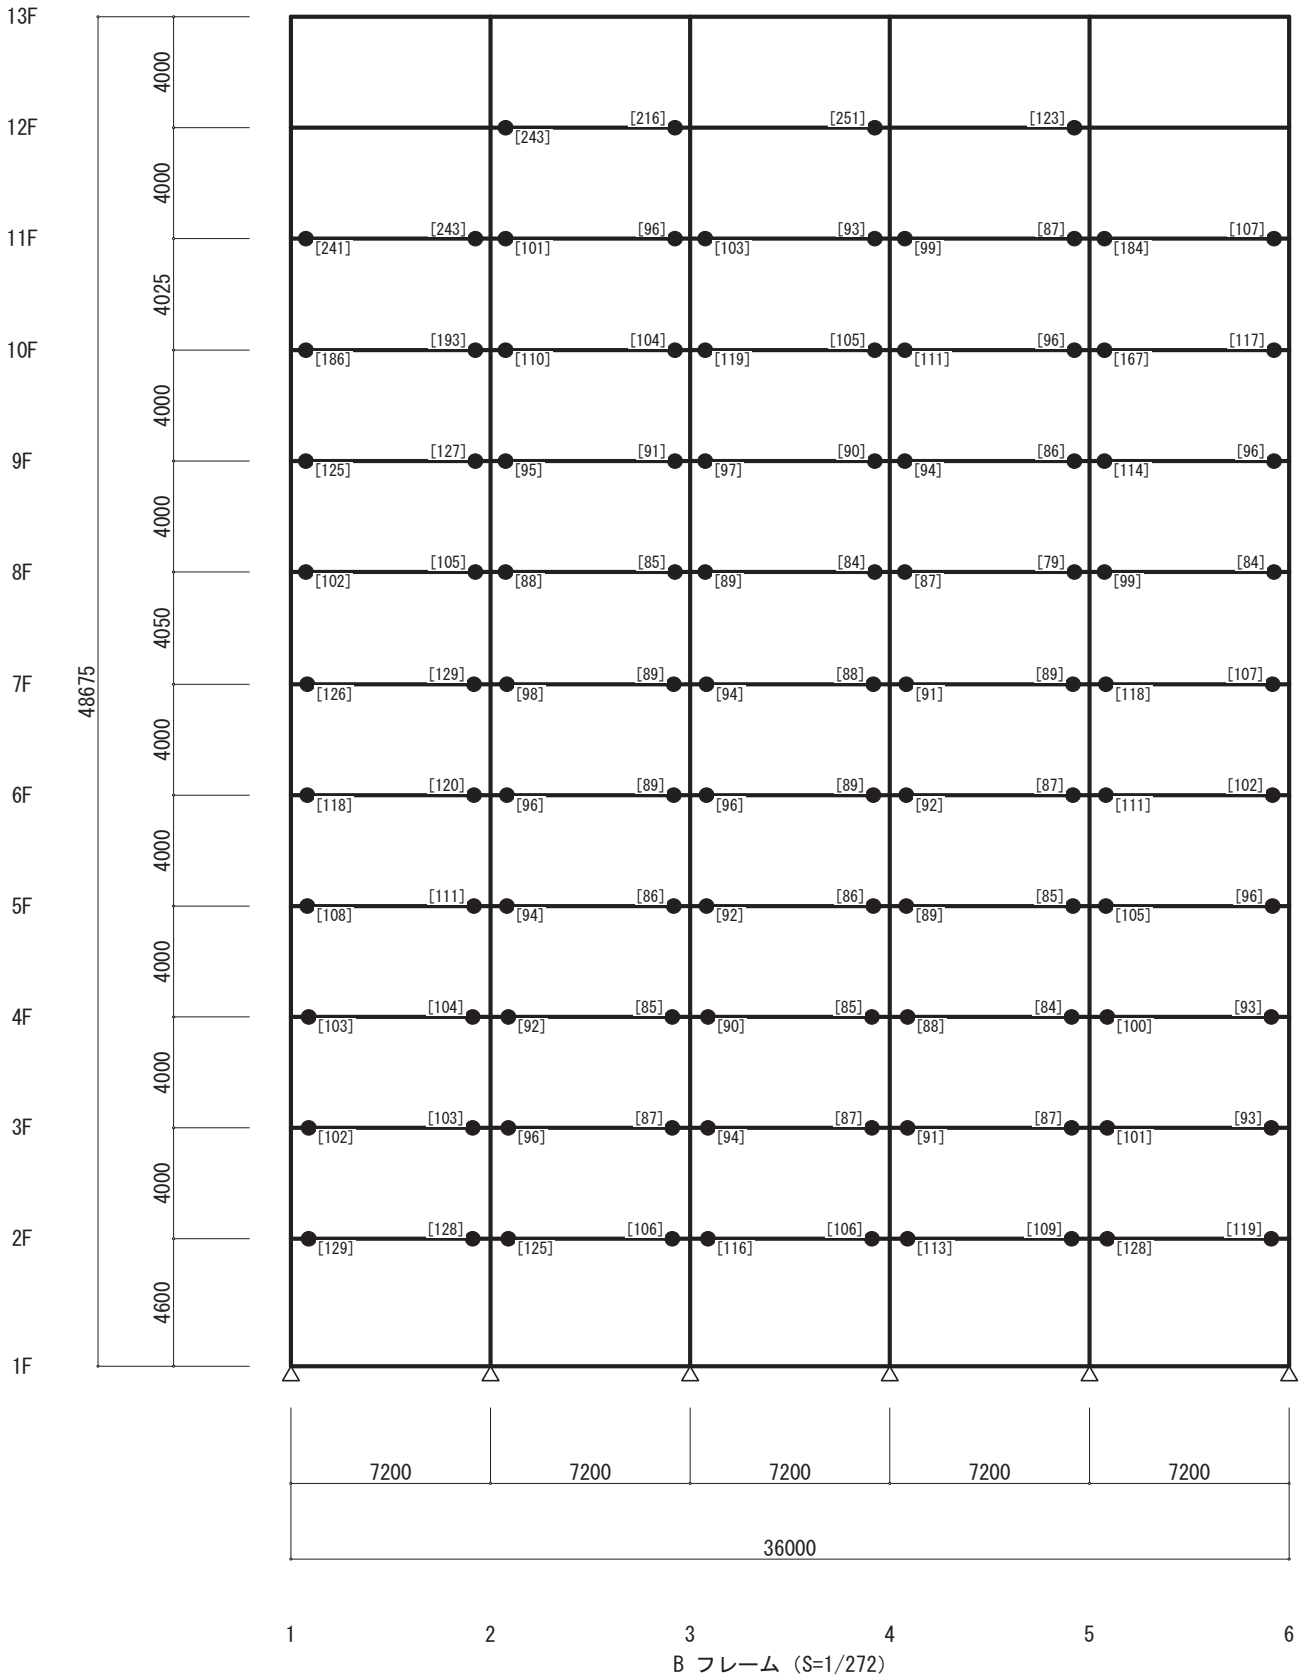


B フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

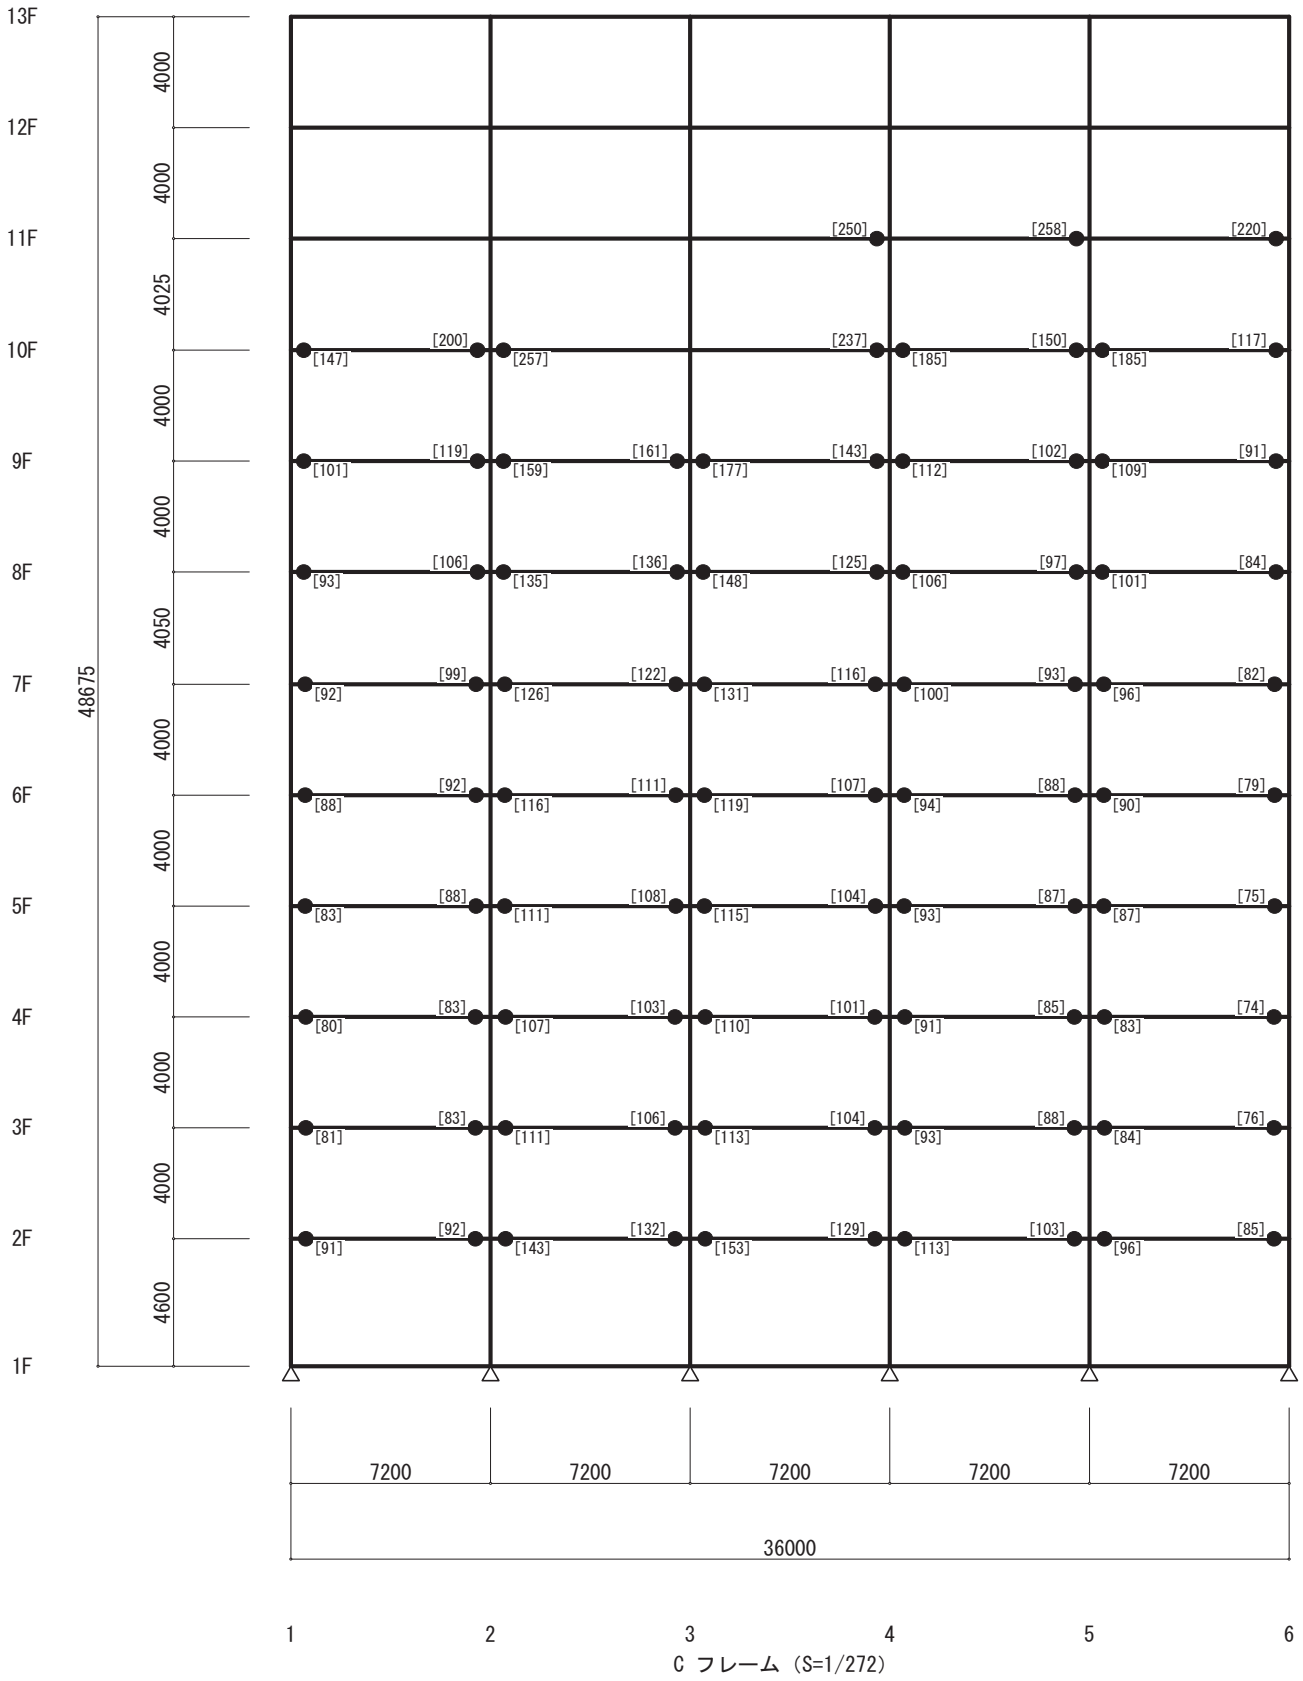


C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

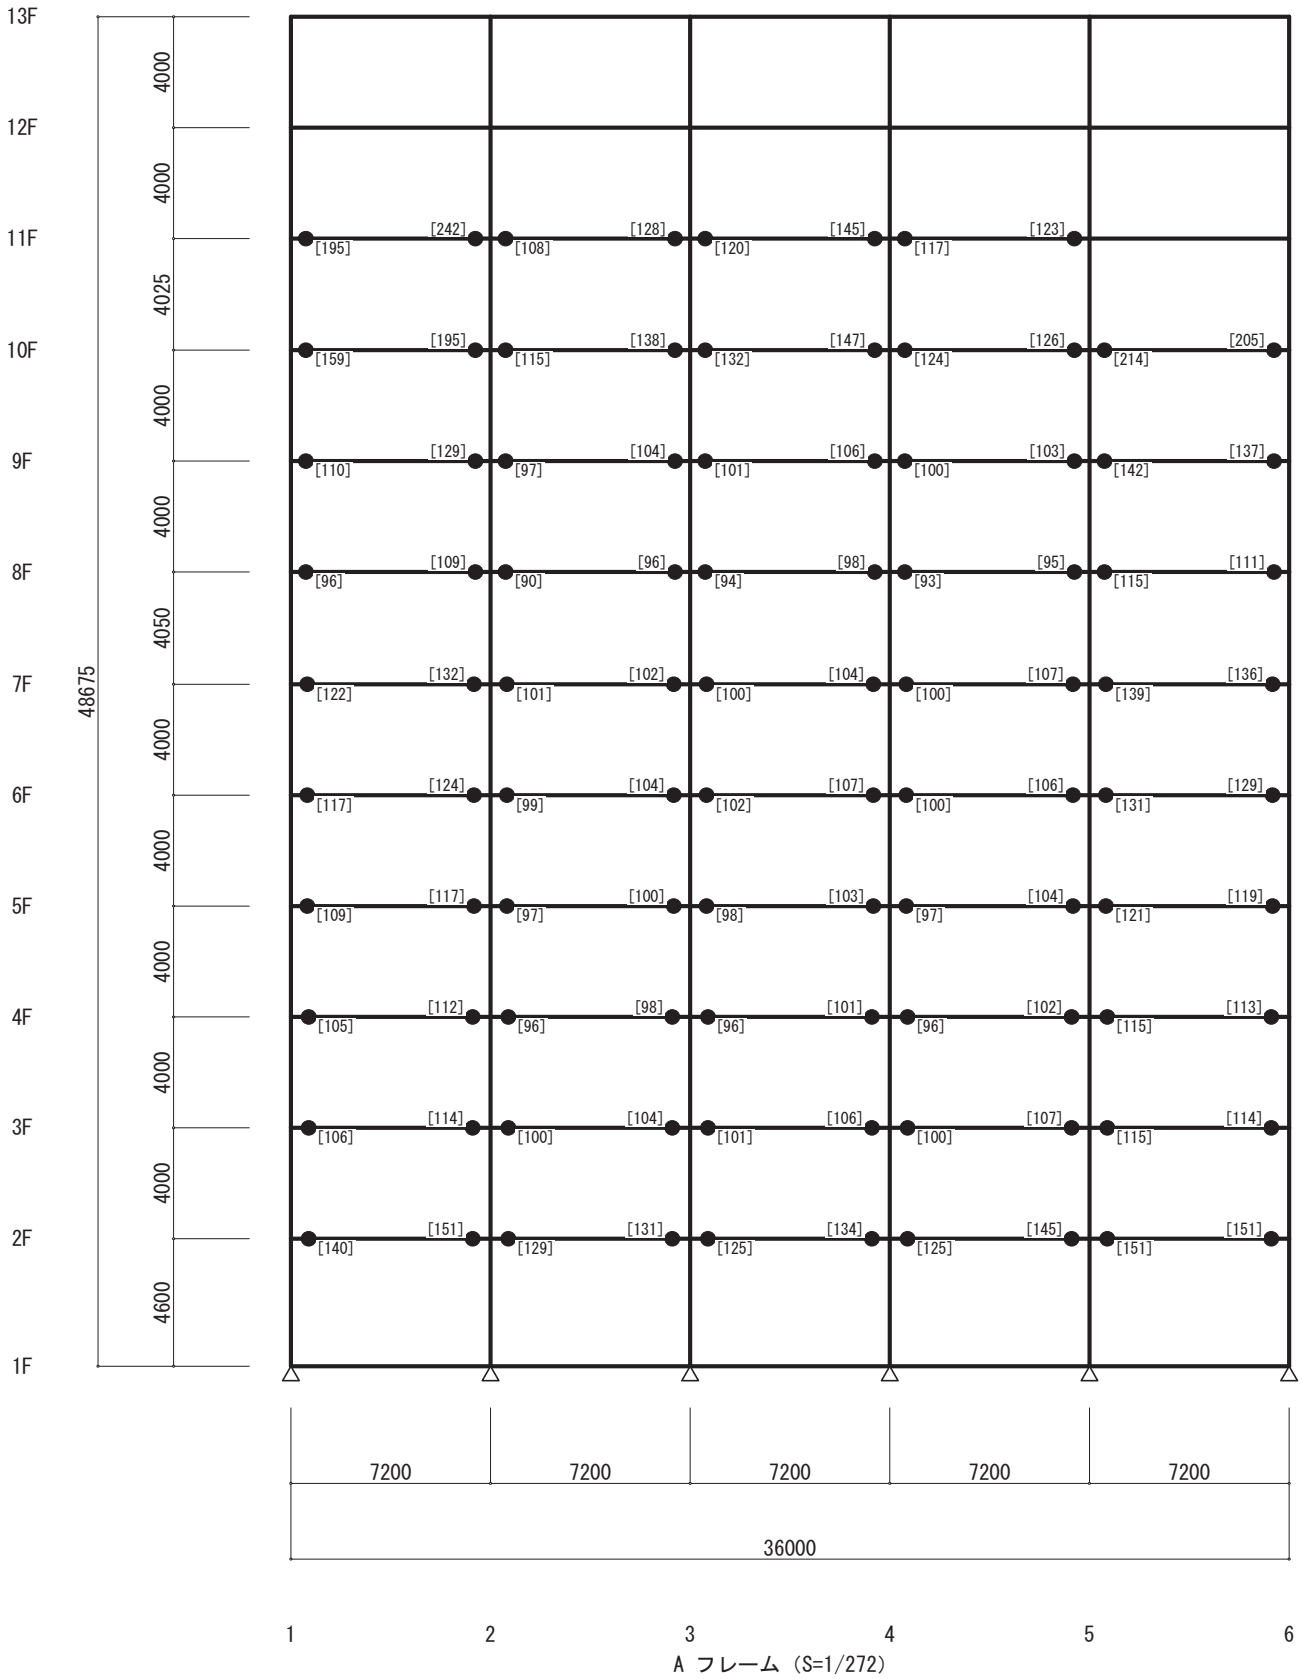


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

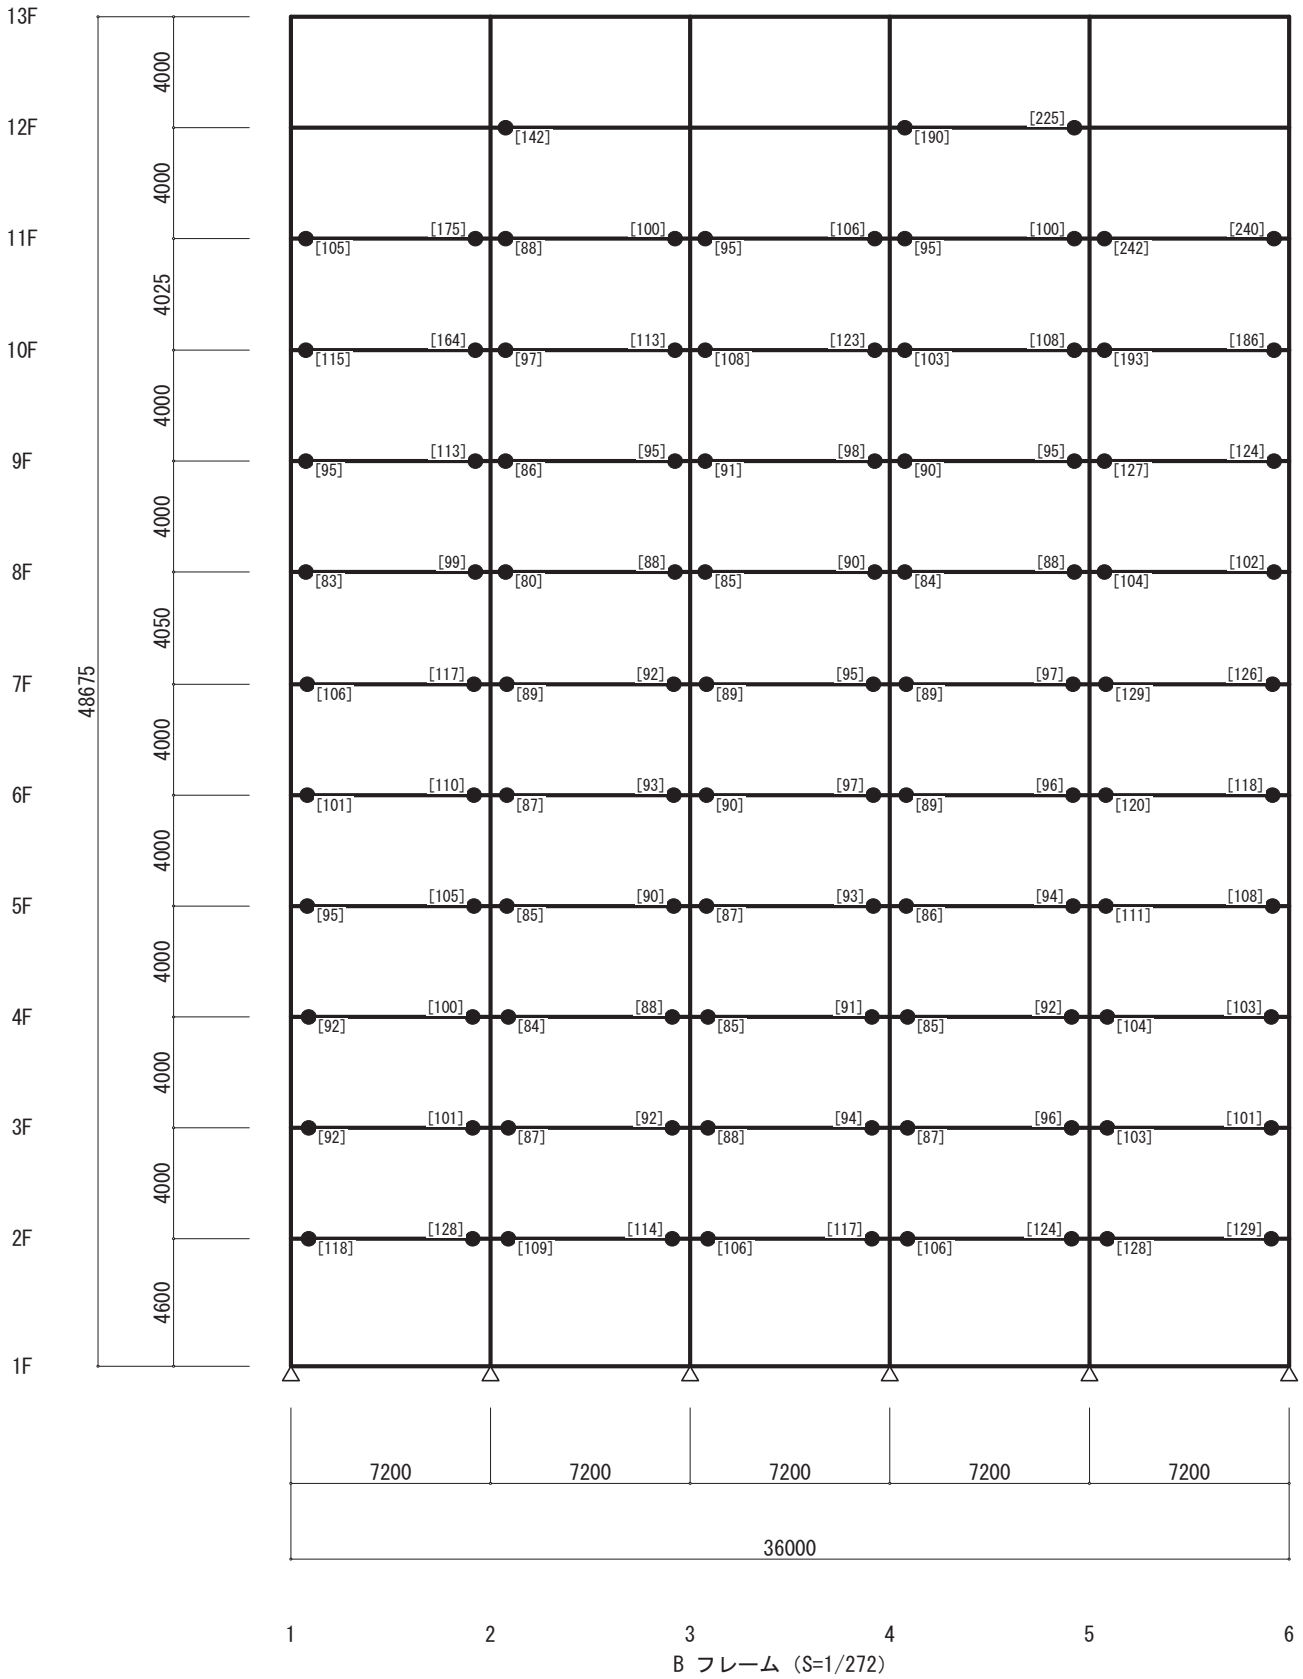


B フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

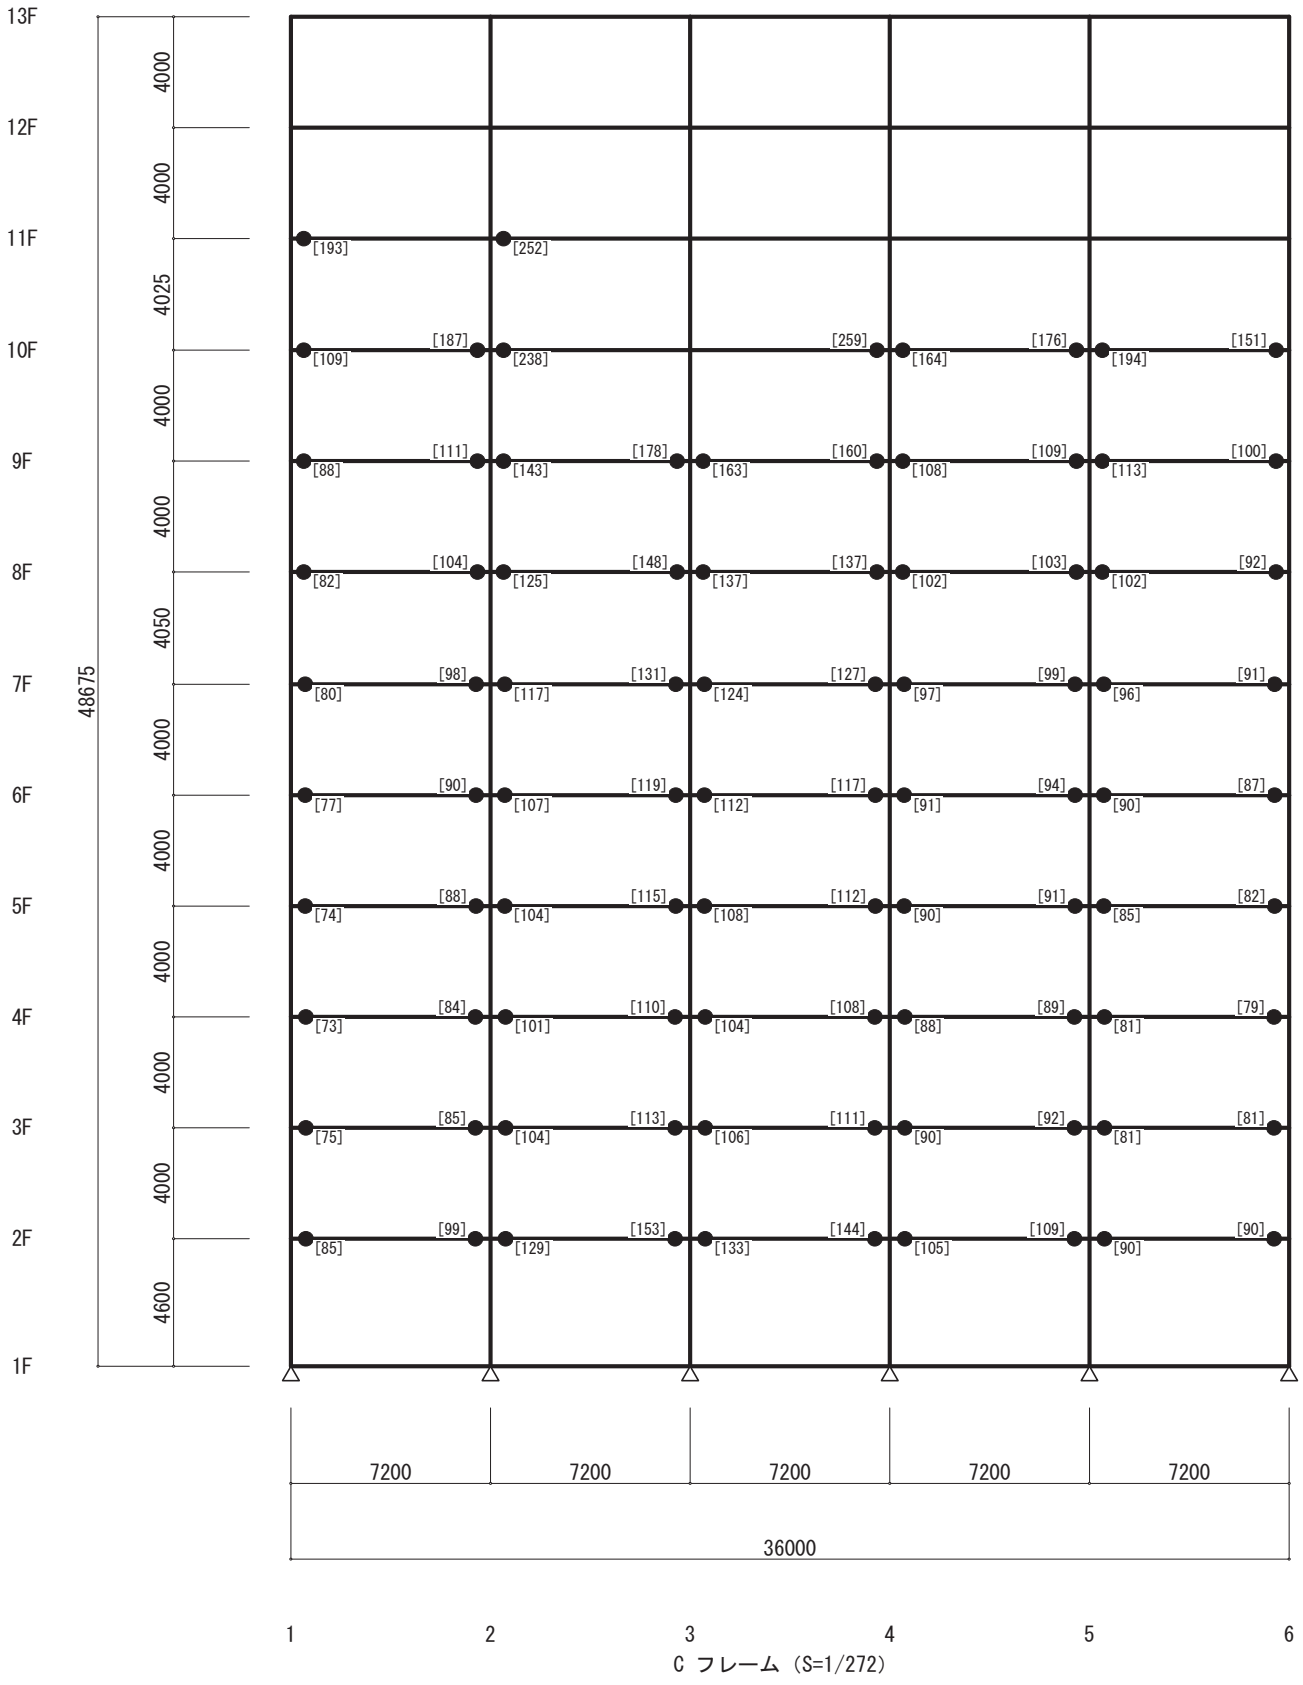


C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

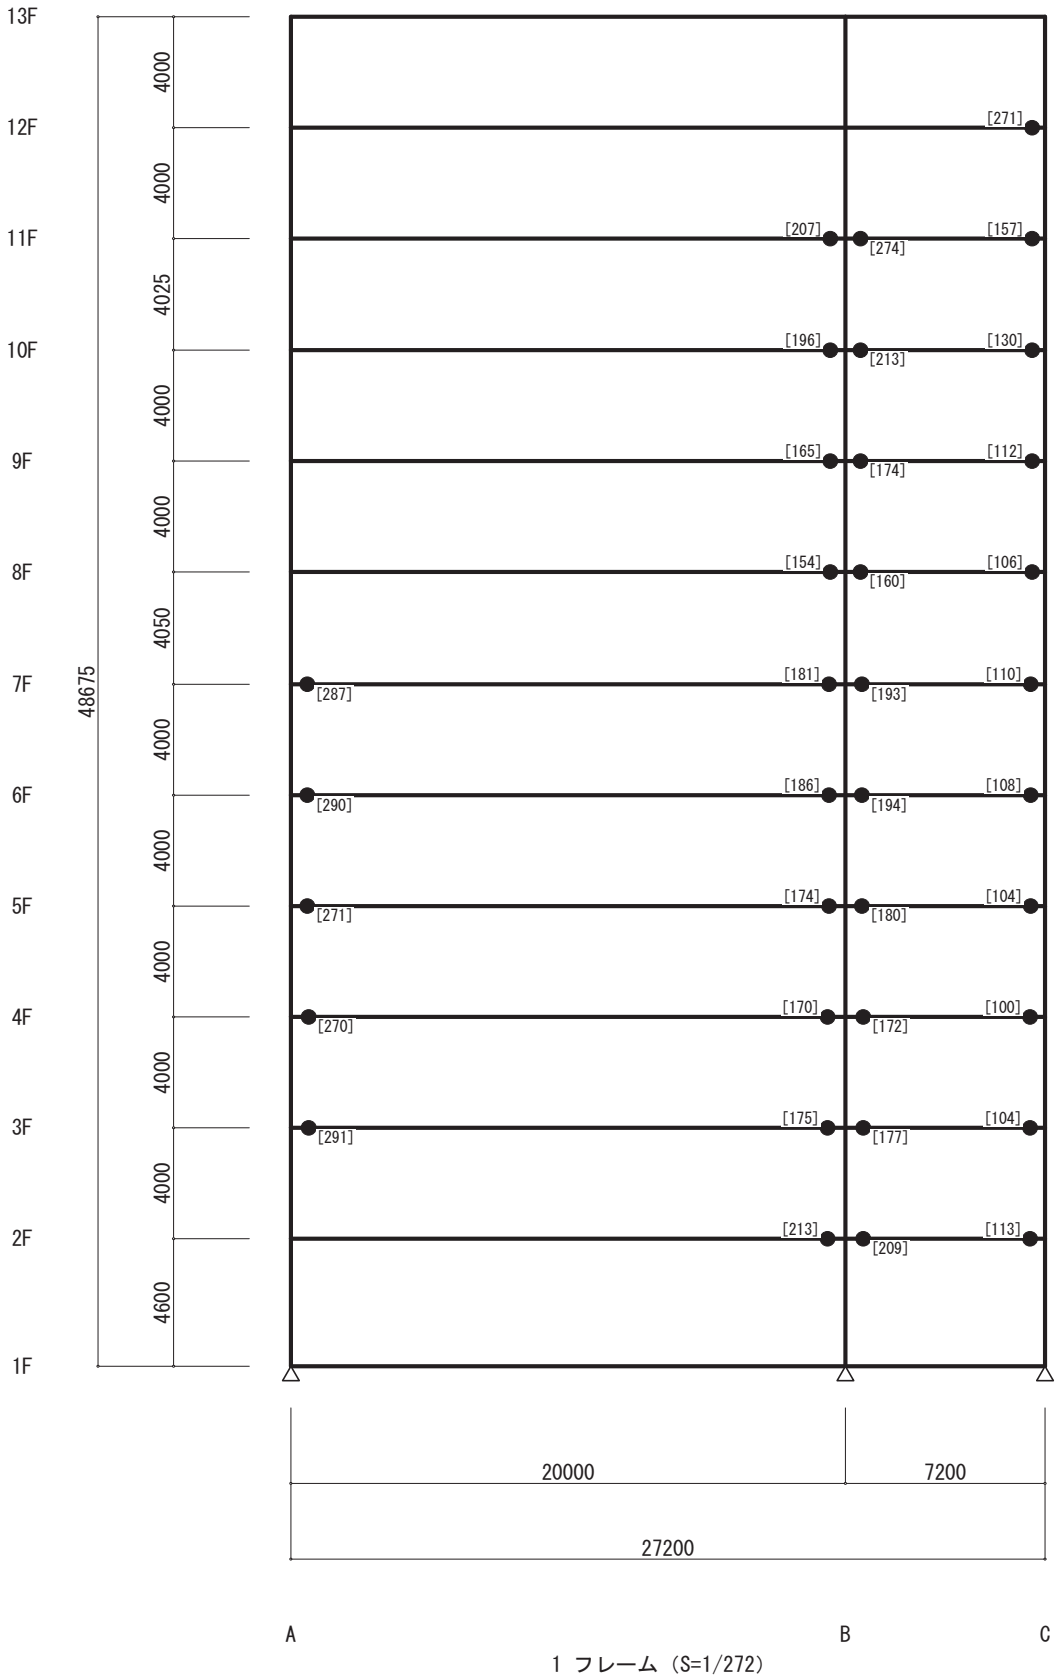


1 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

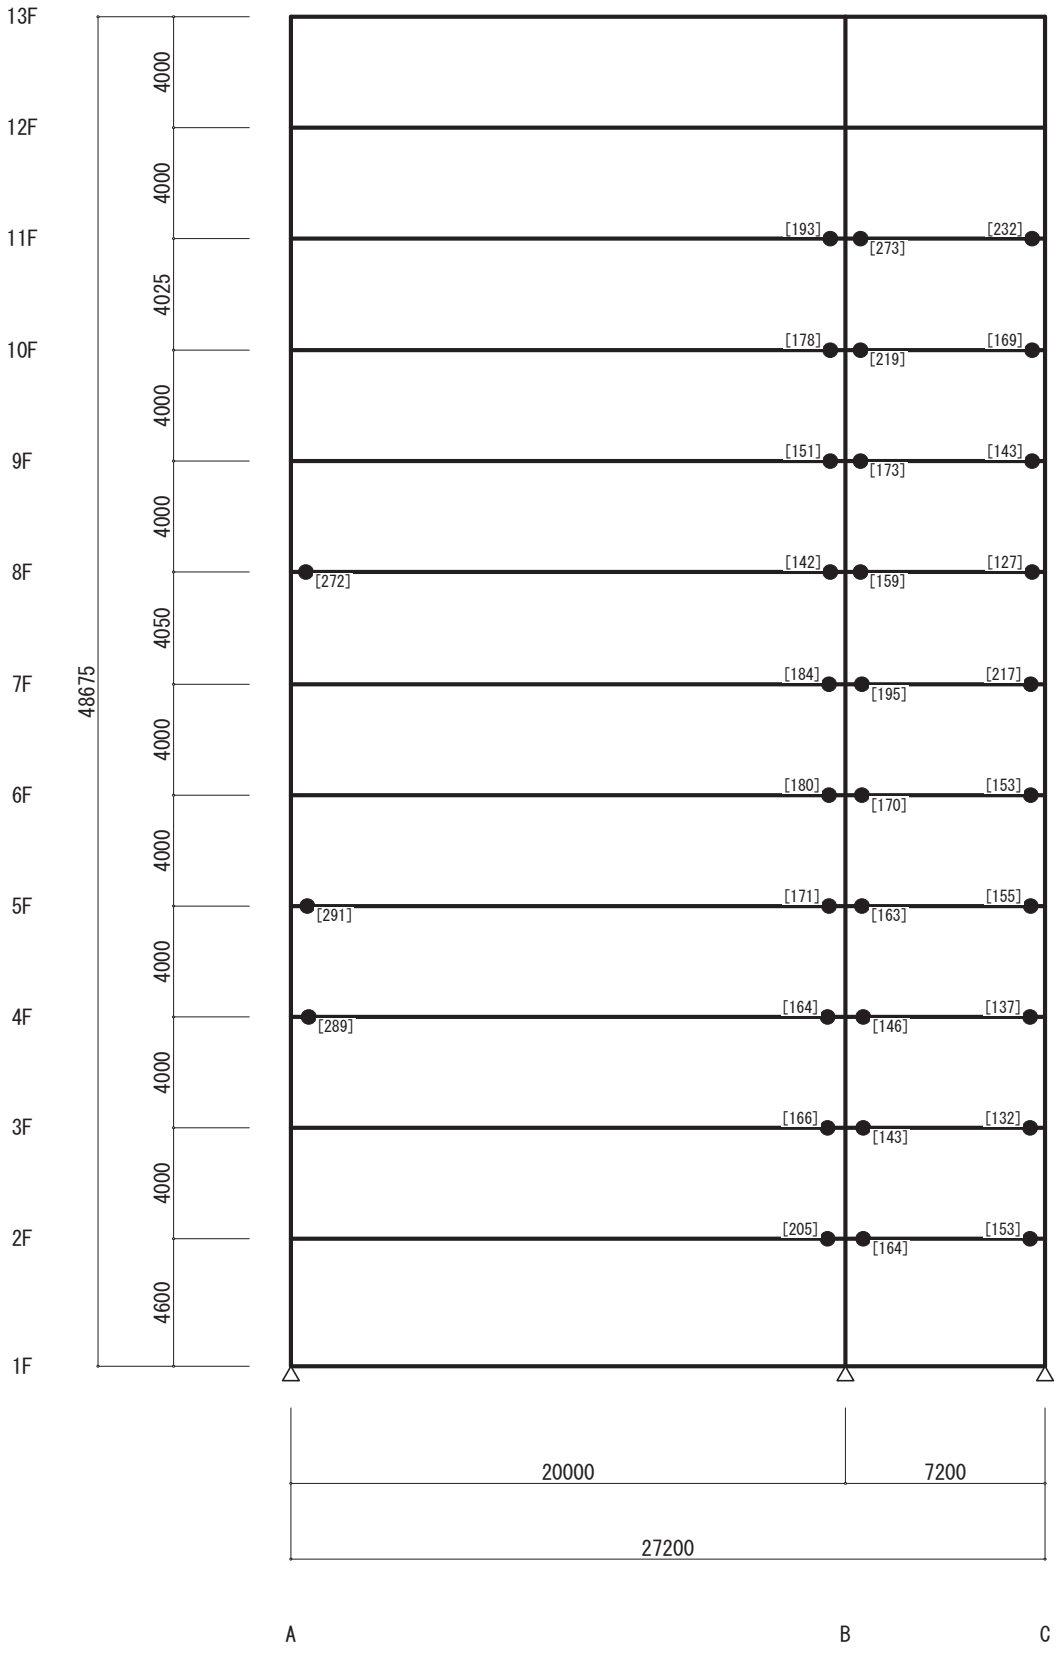


2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

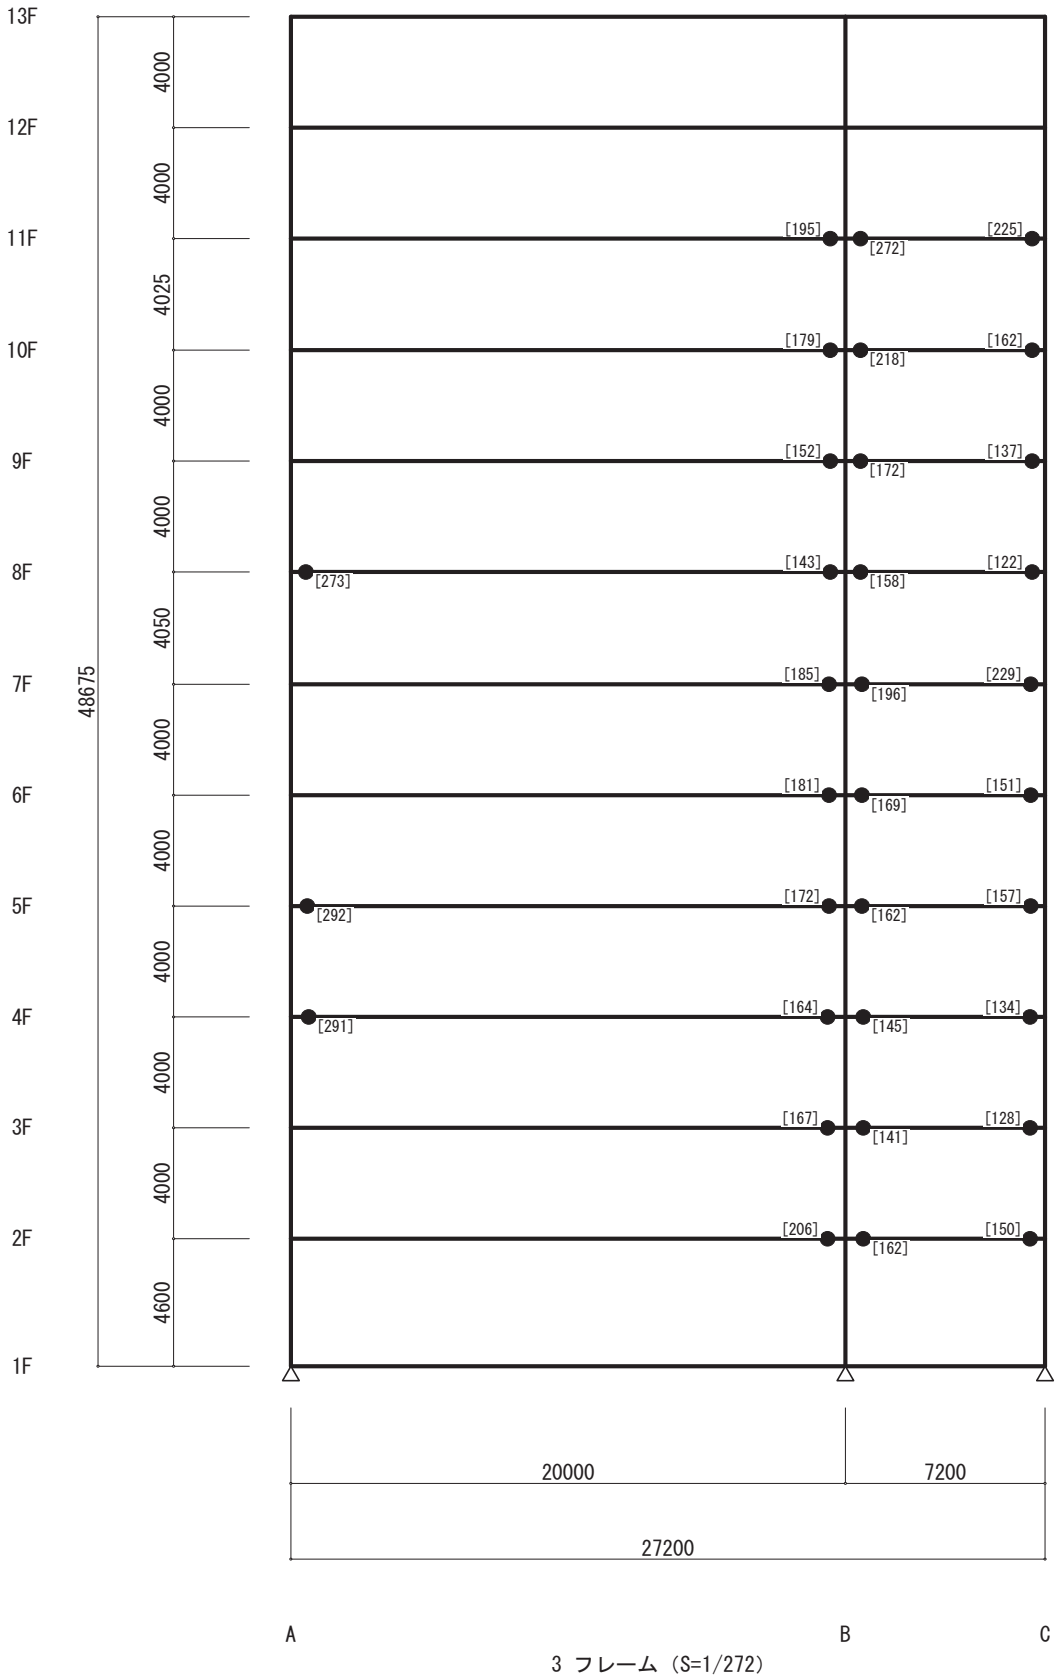


3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

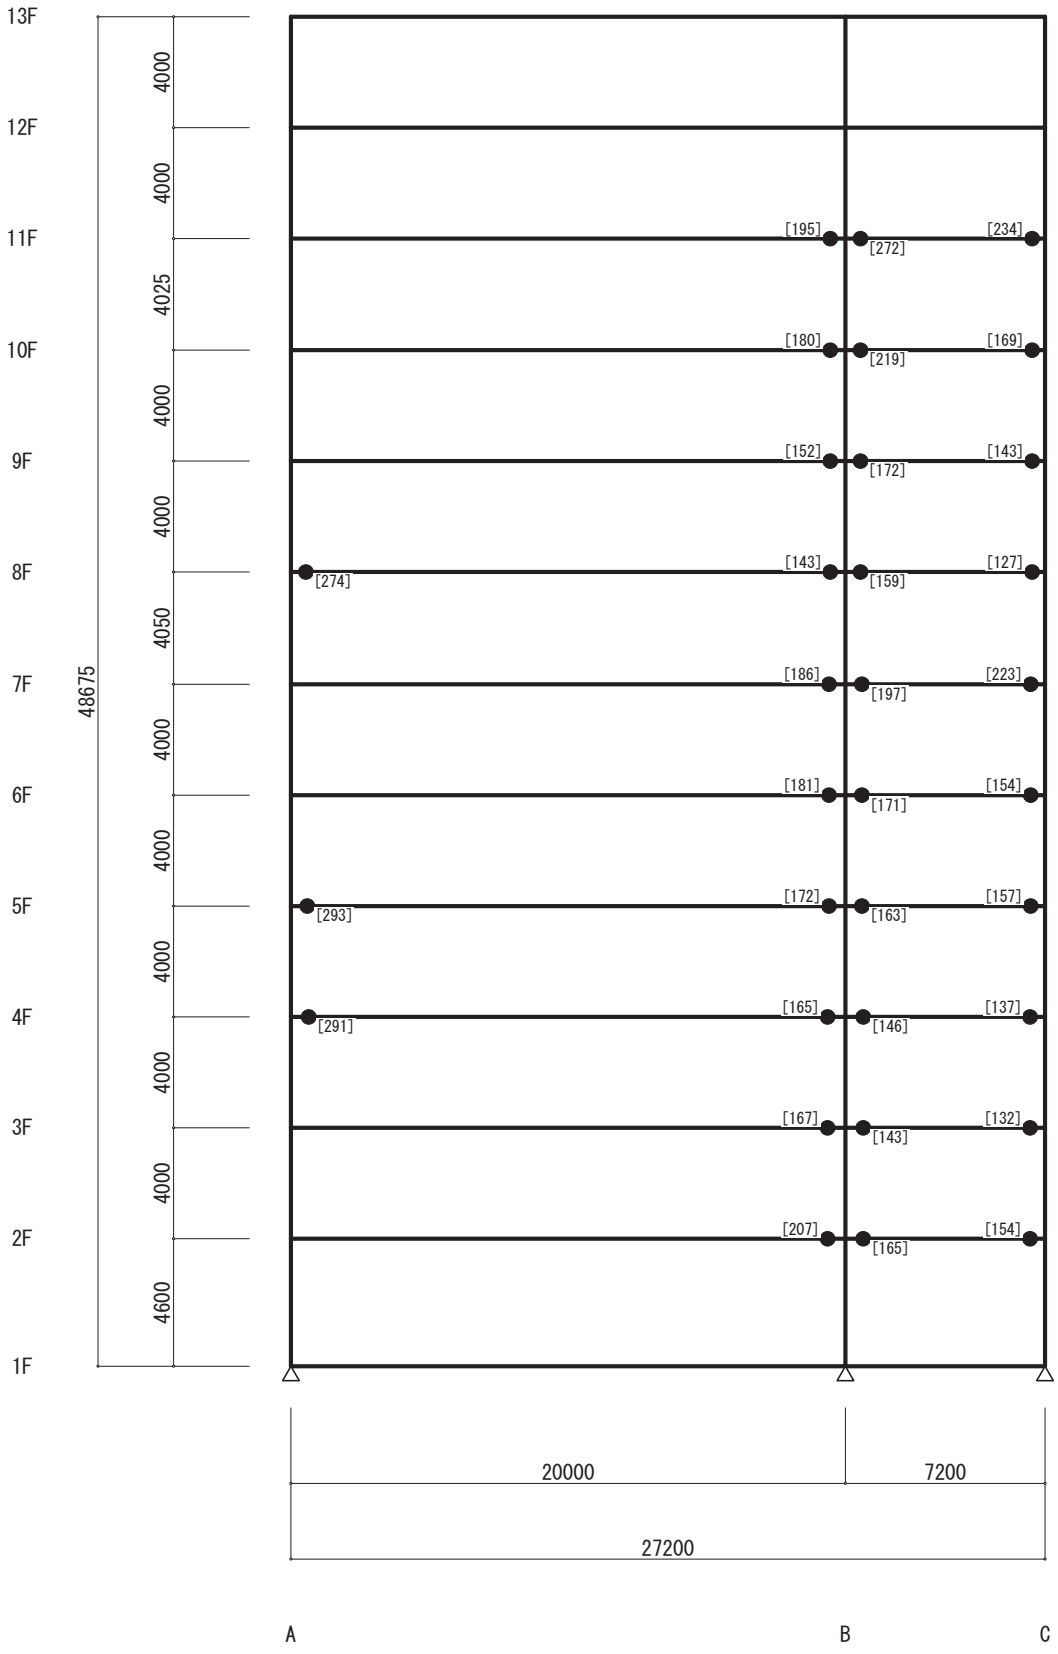


4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

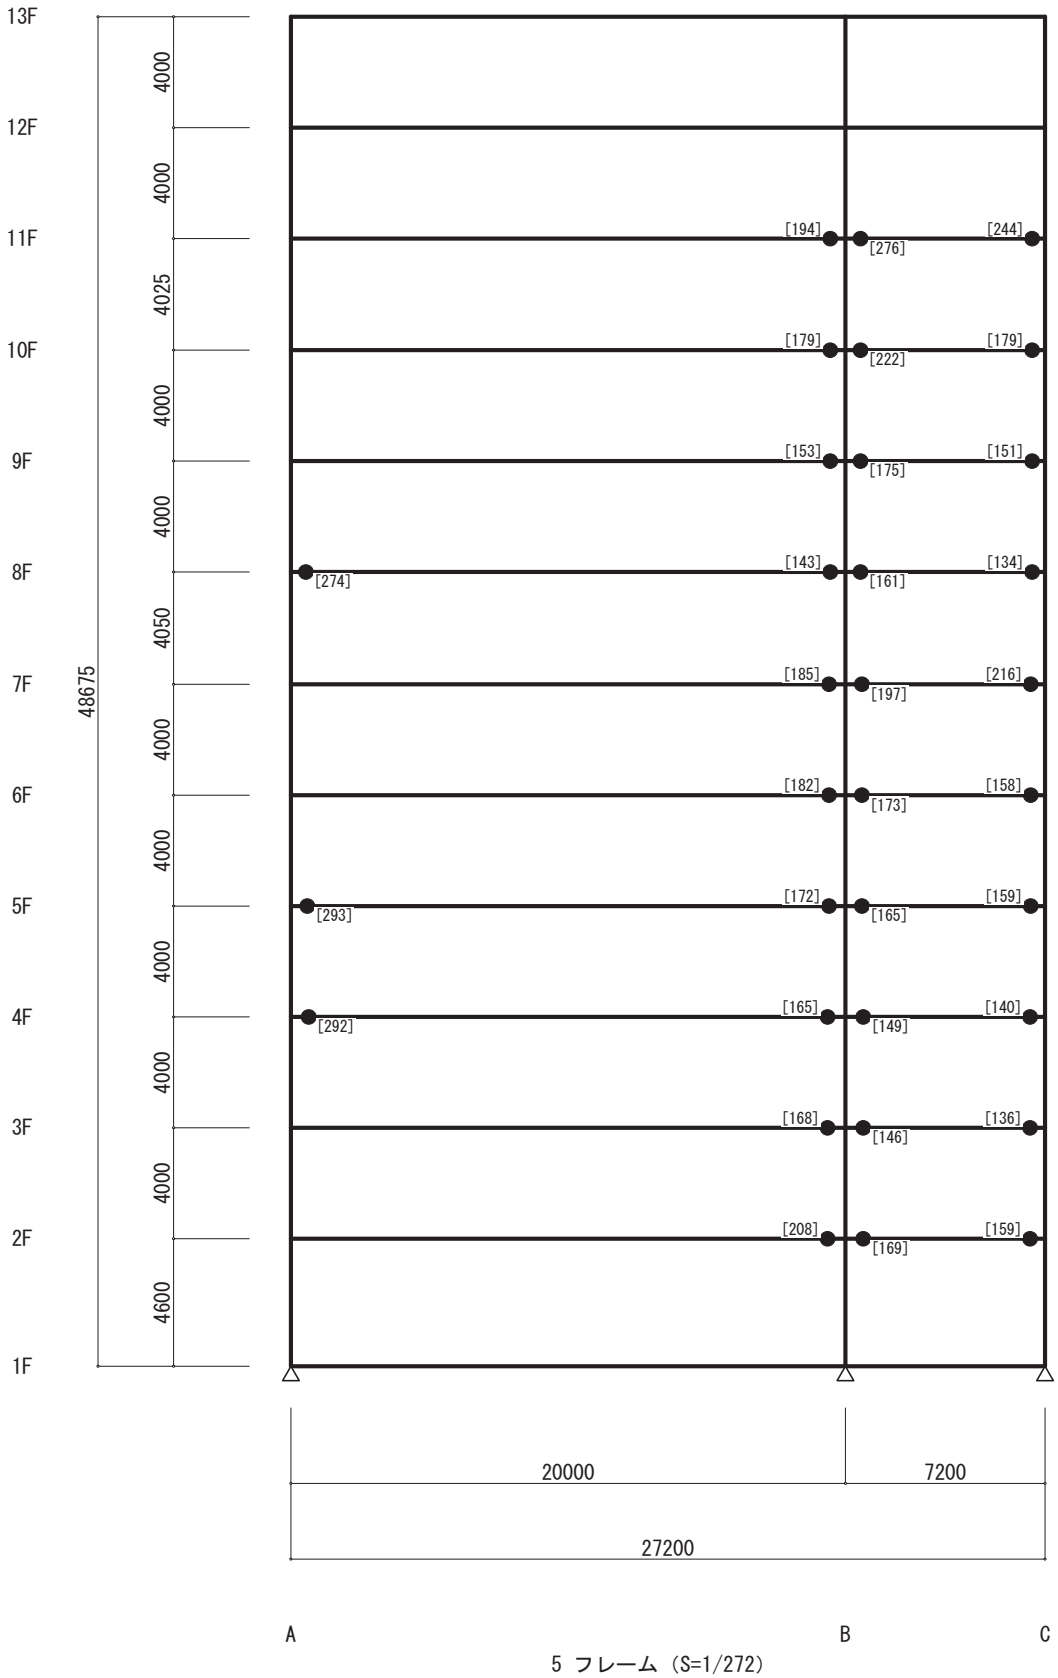


5 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

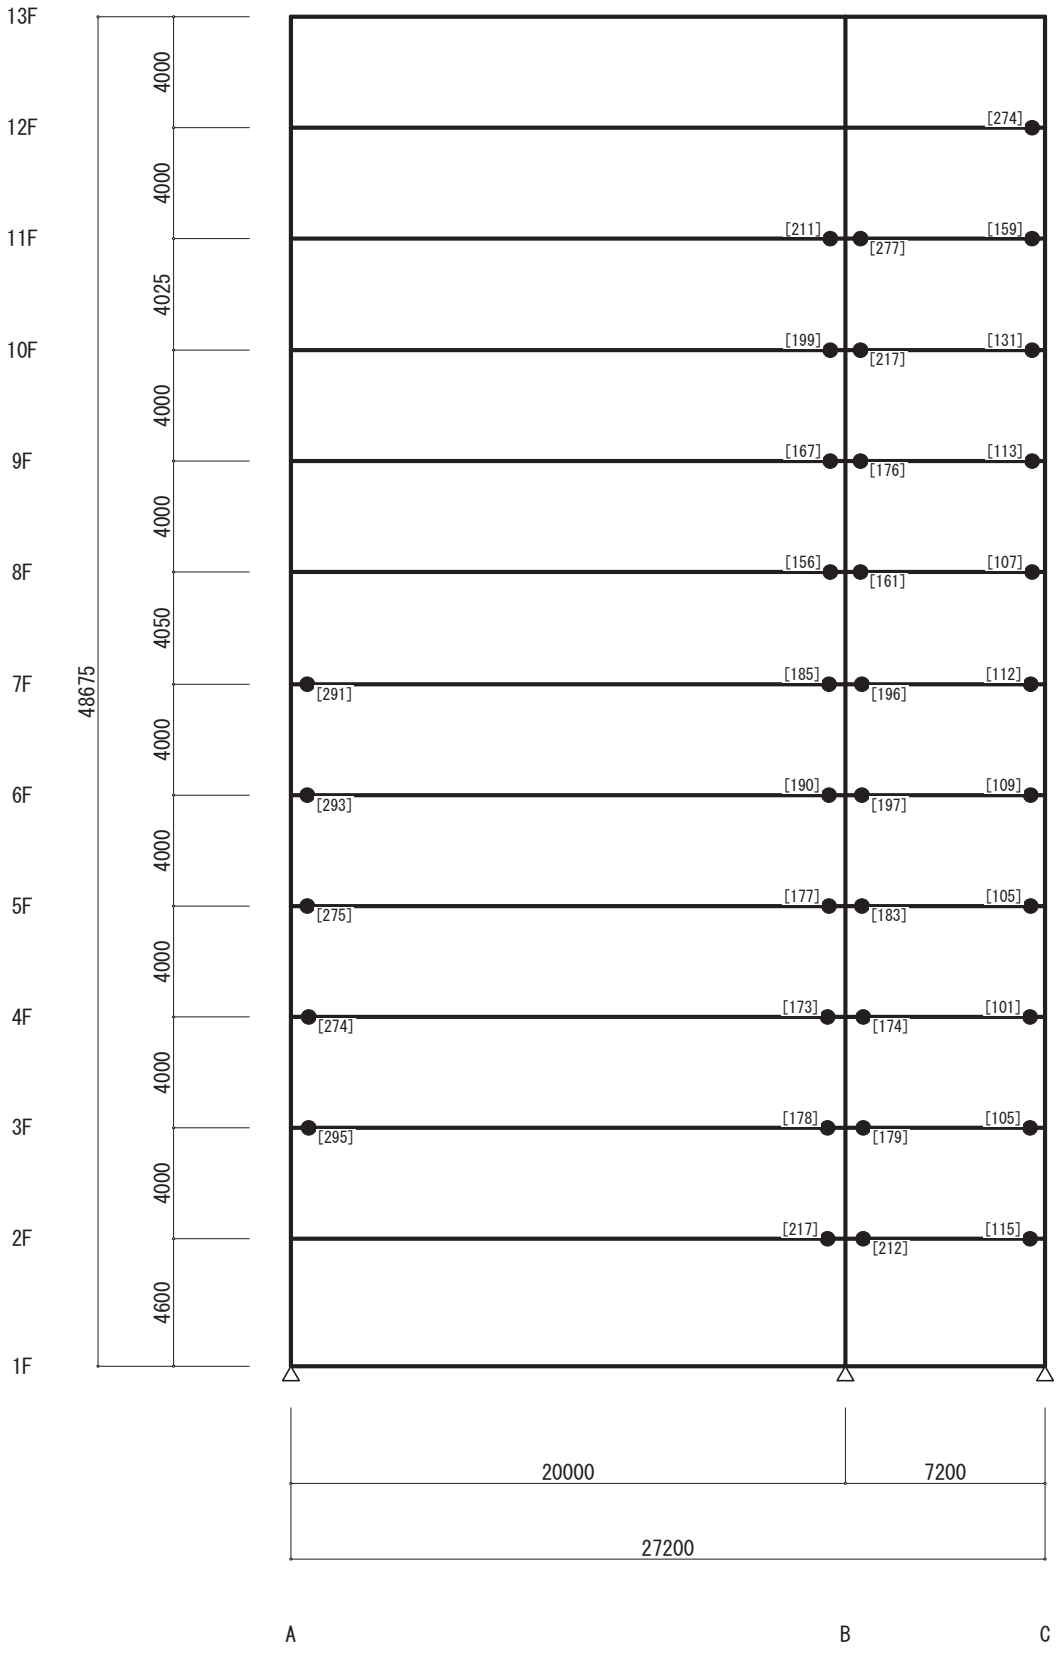


6 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

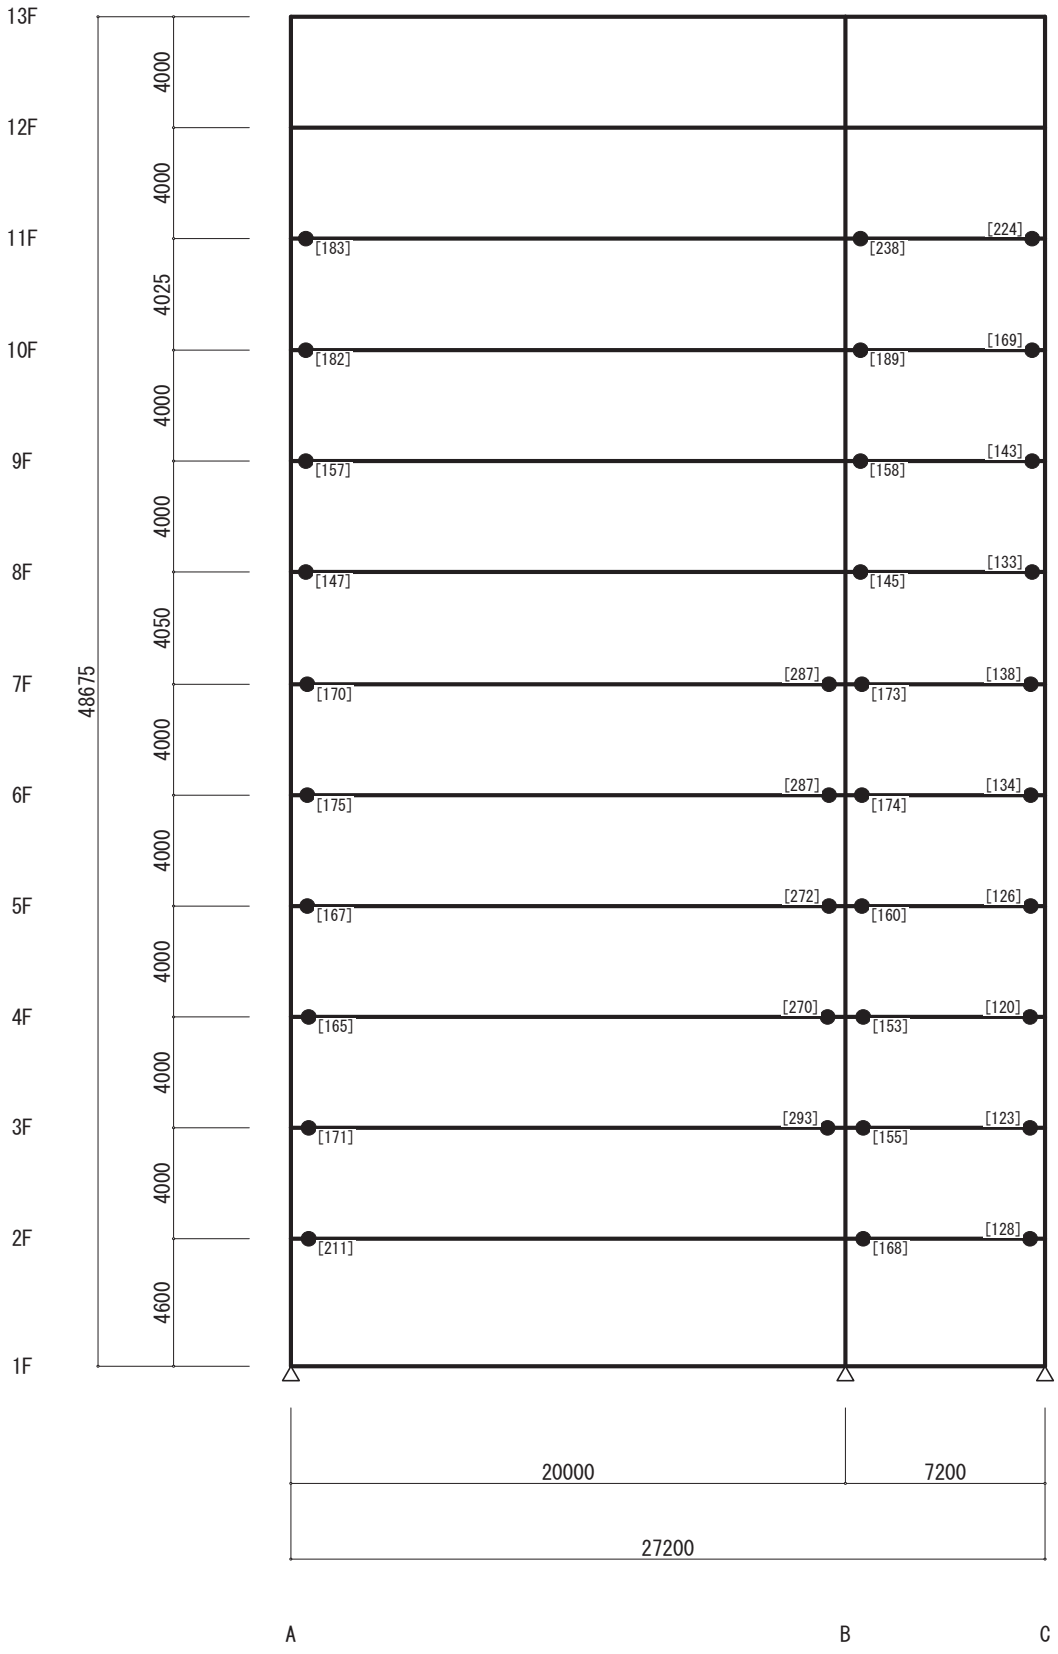


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

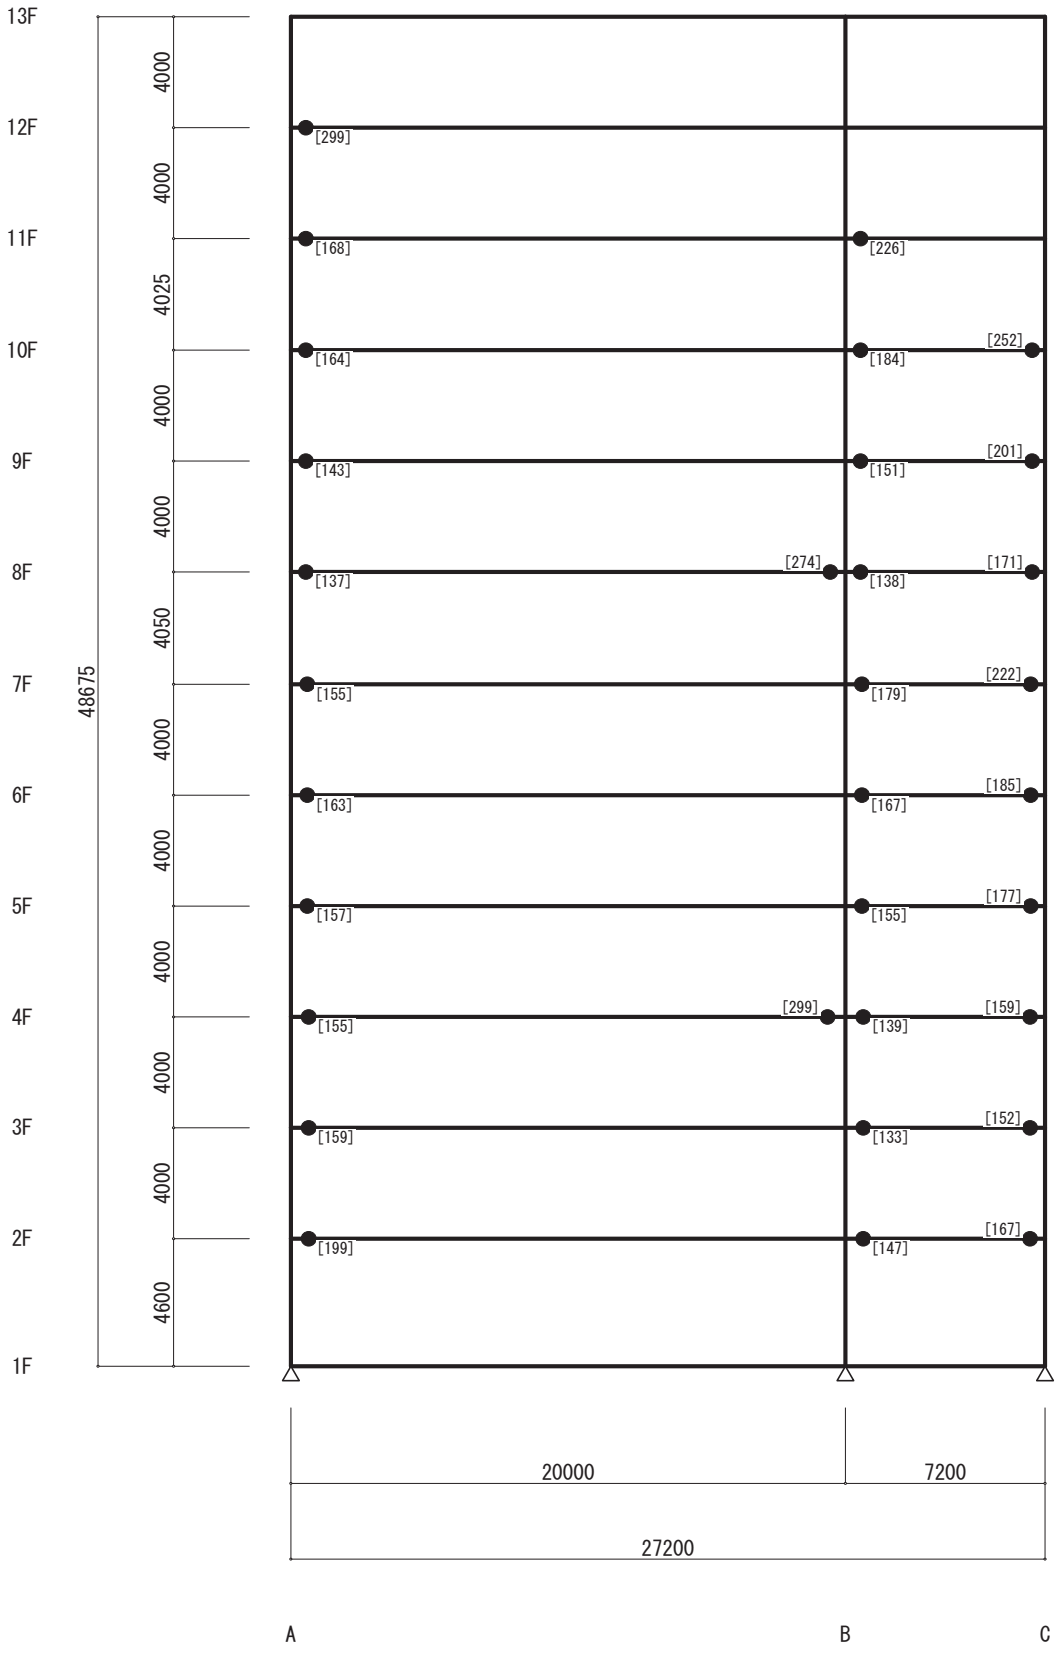


2 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

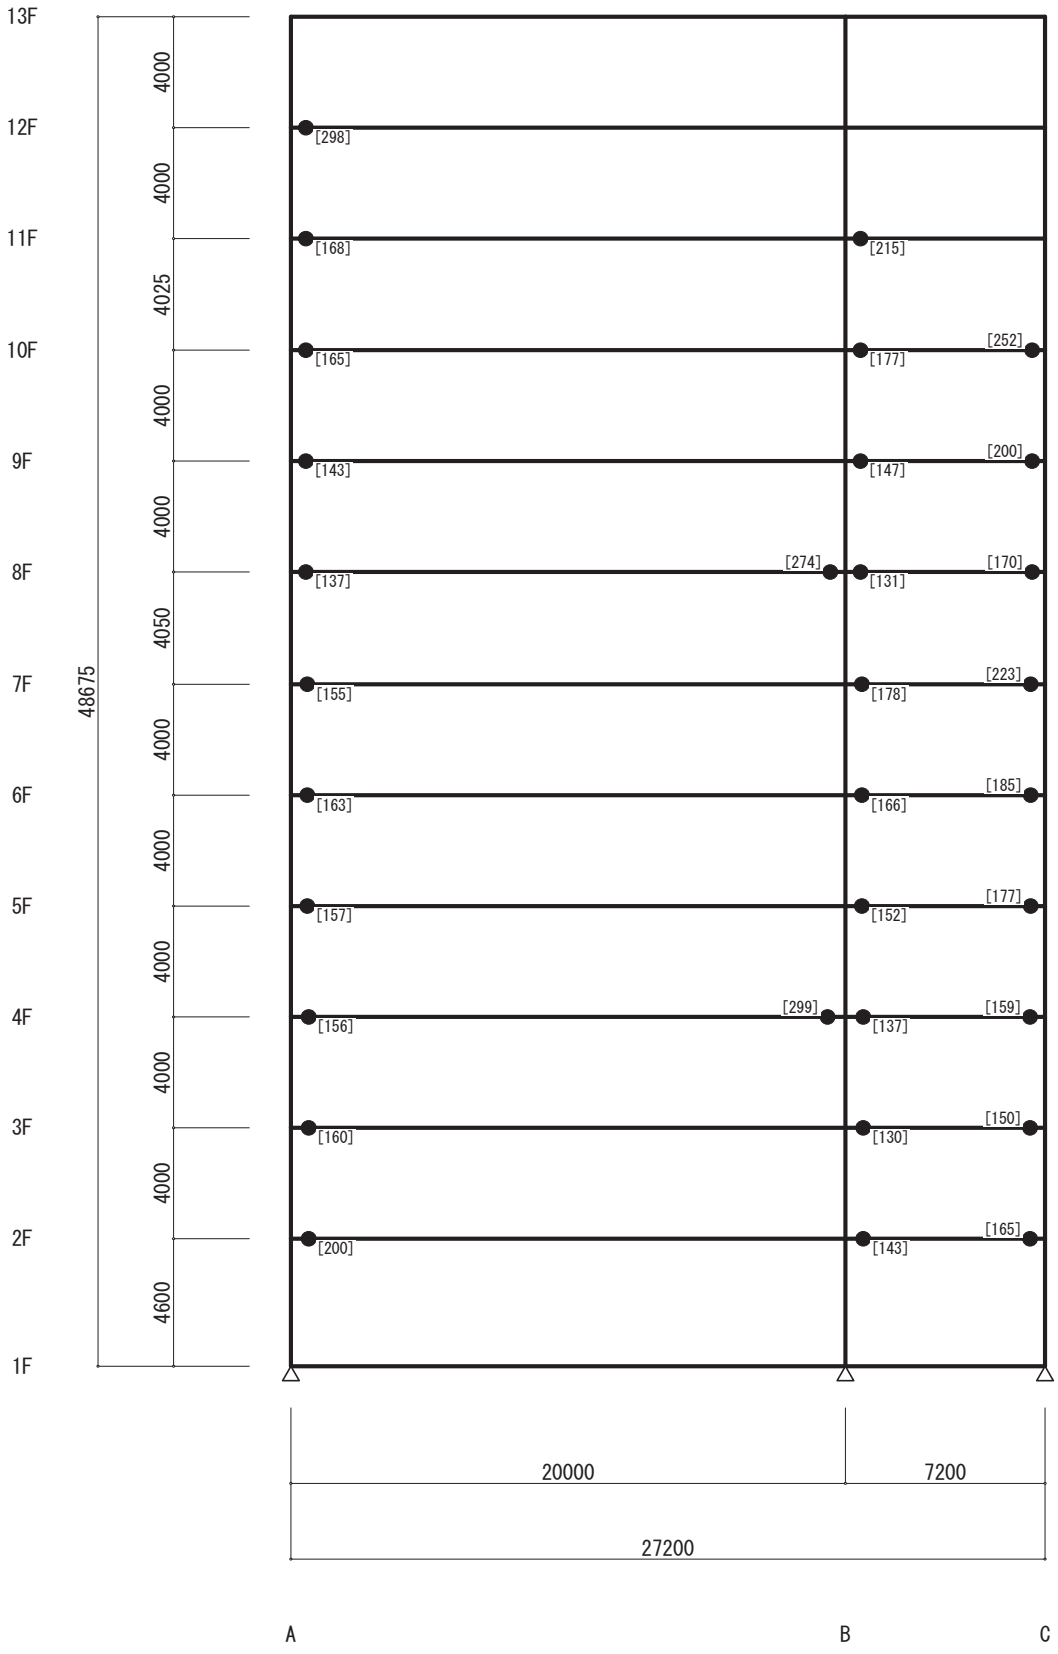


3 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

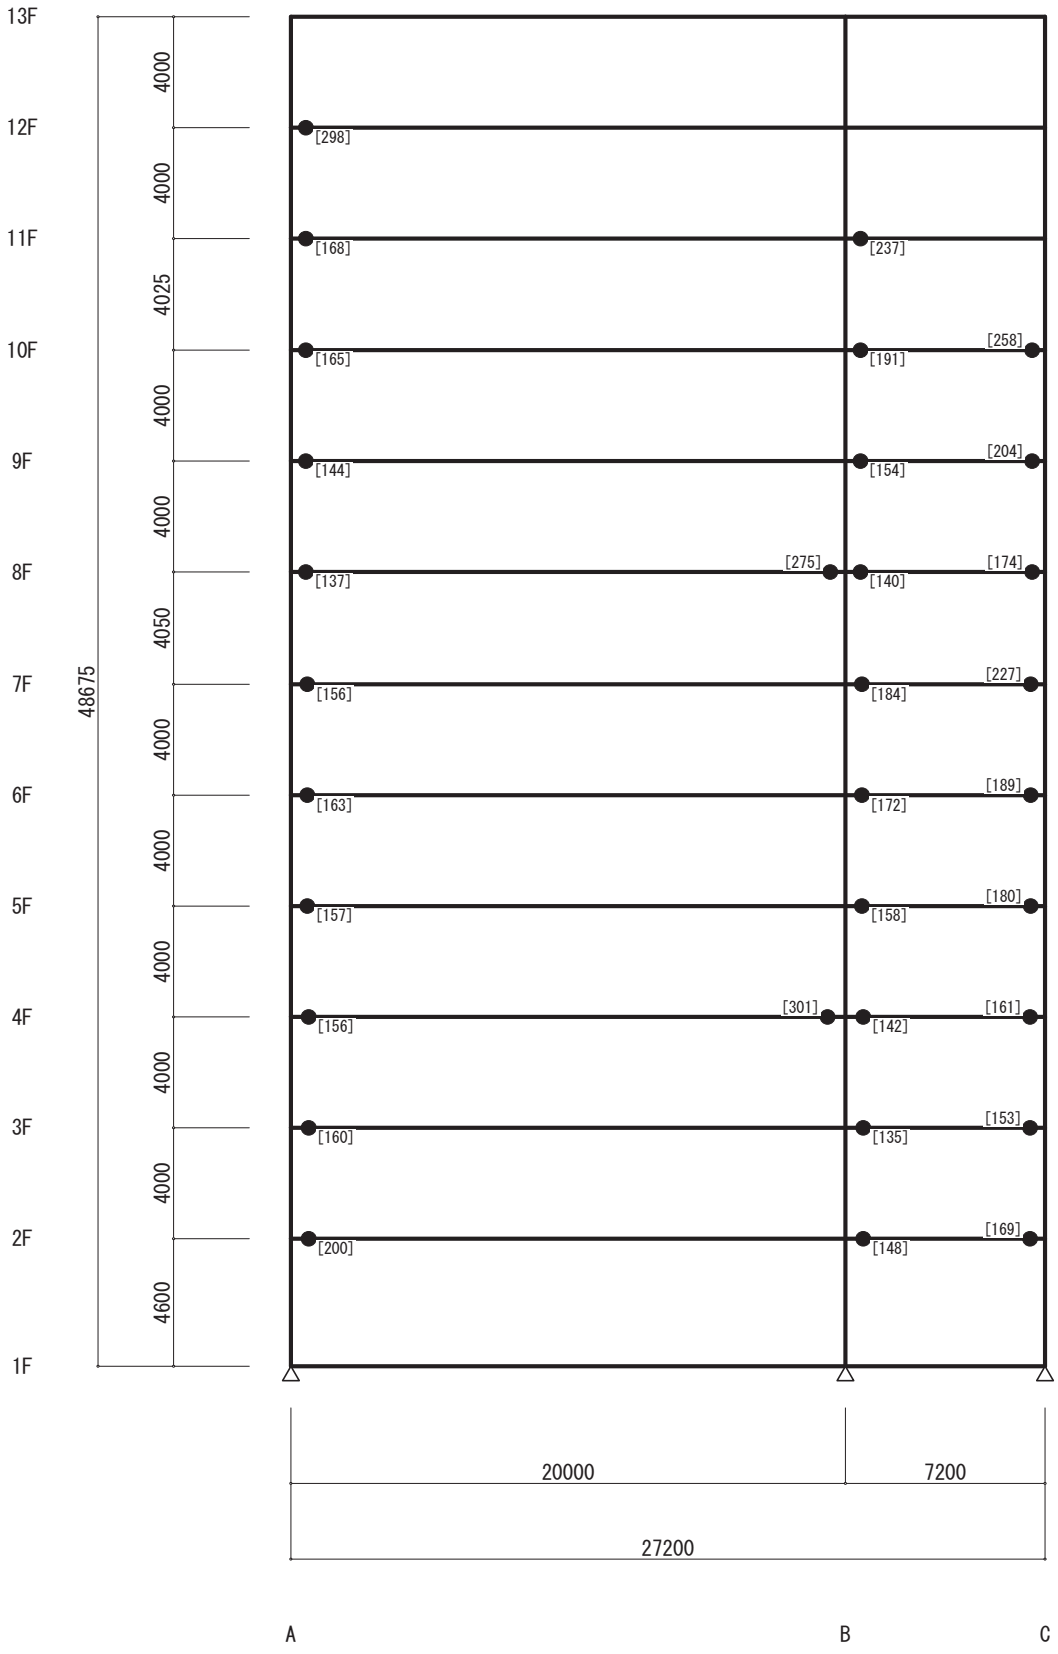


4 フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

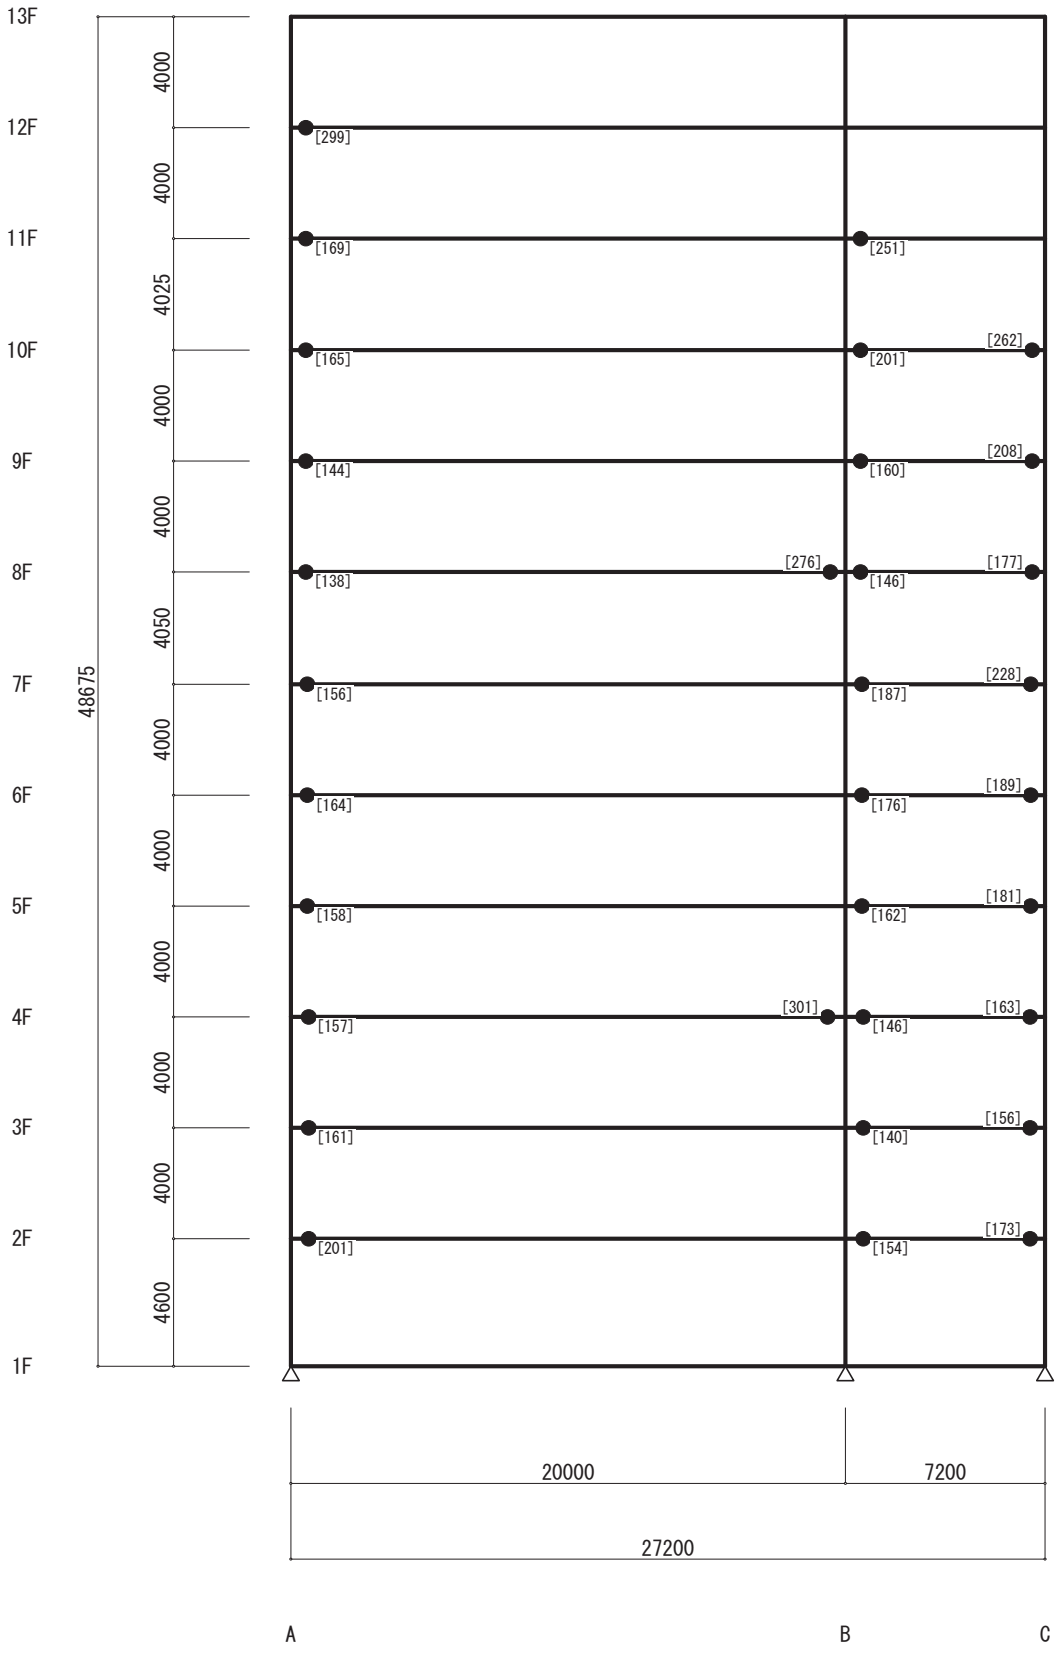

5 フレーム (S=1/272)


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

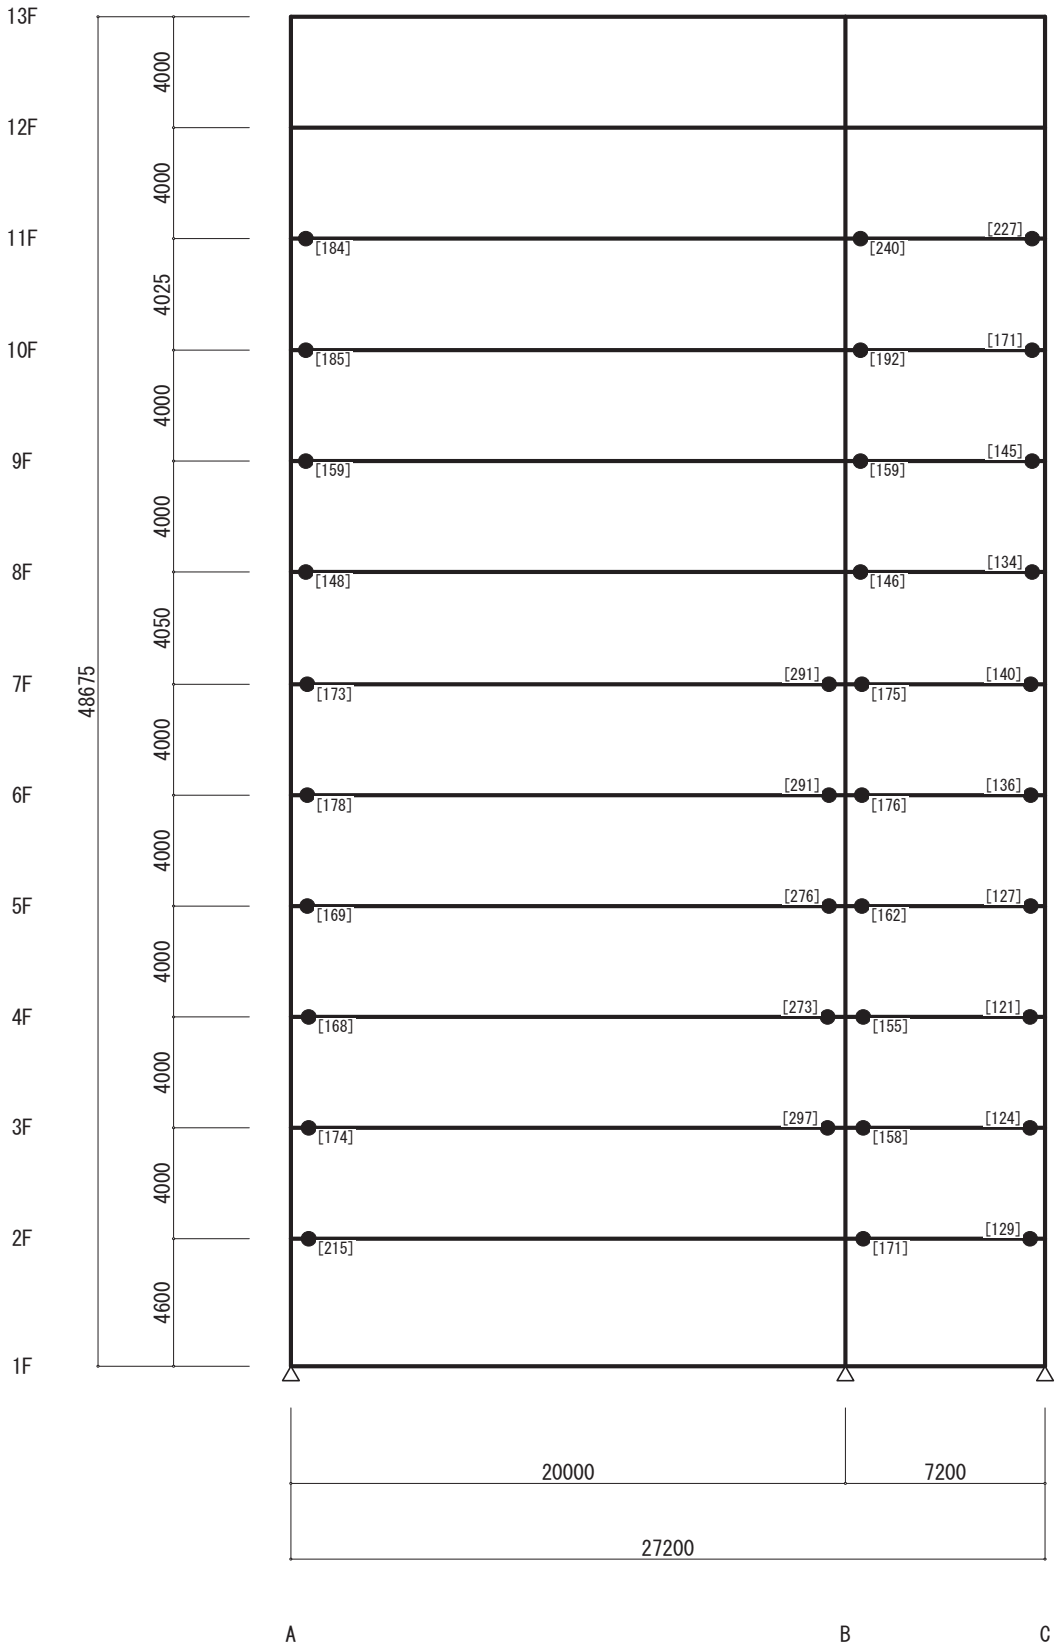

6 フレーム (S=1/272)

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

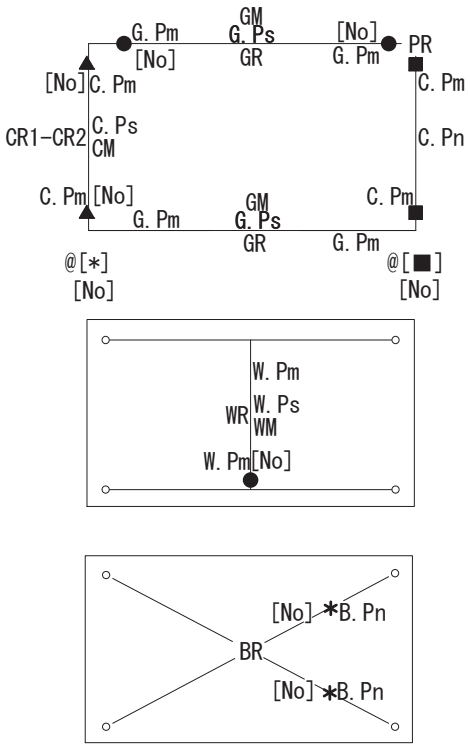

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

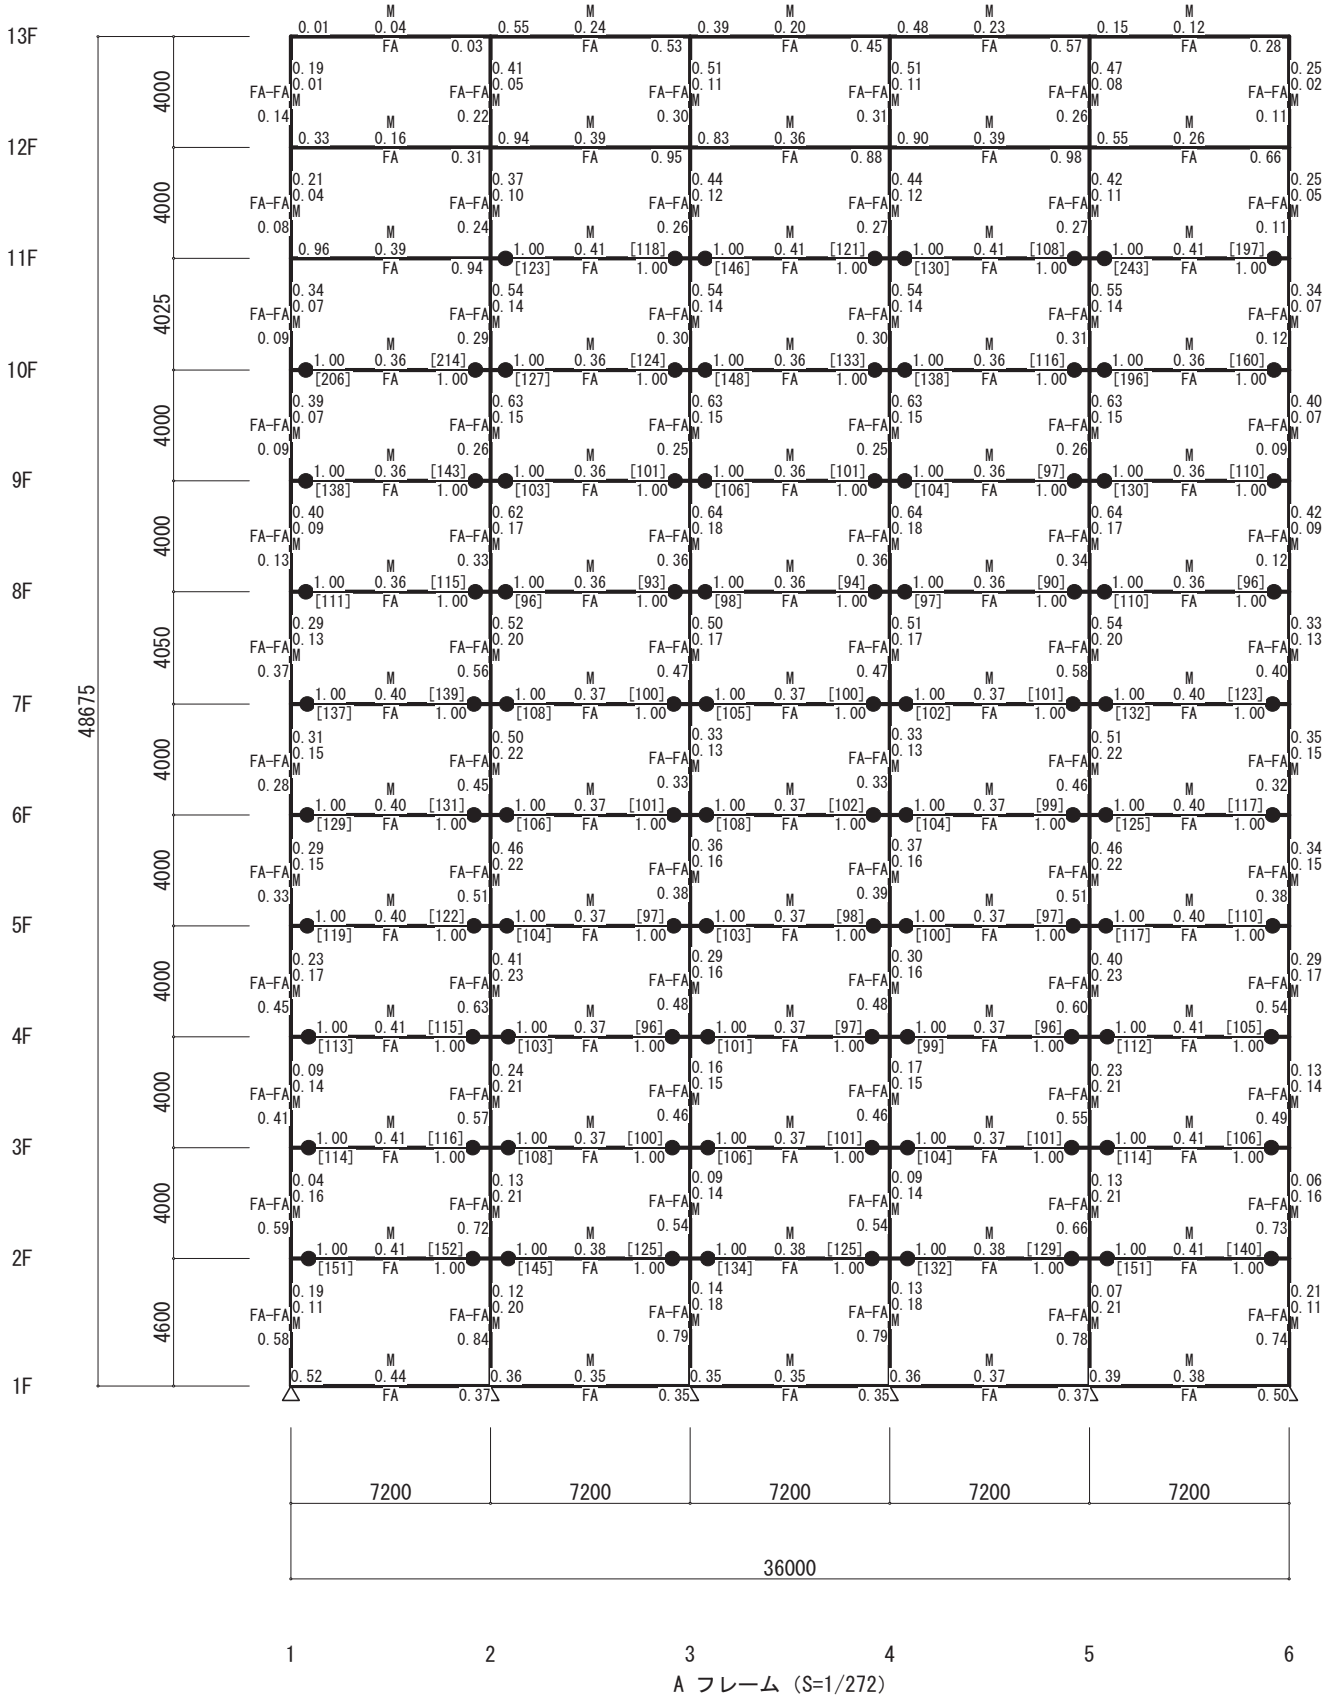


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

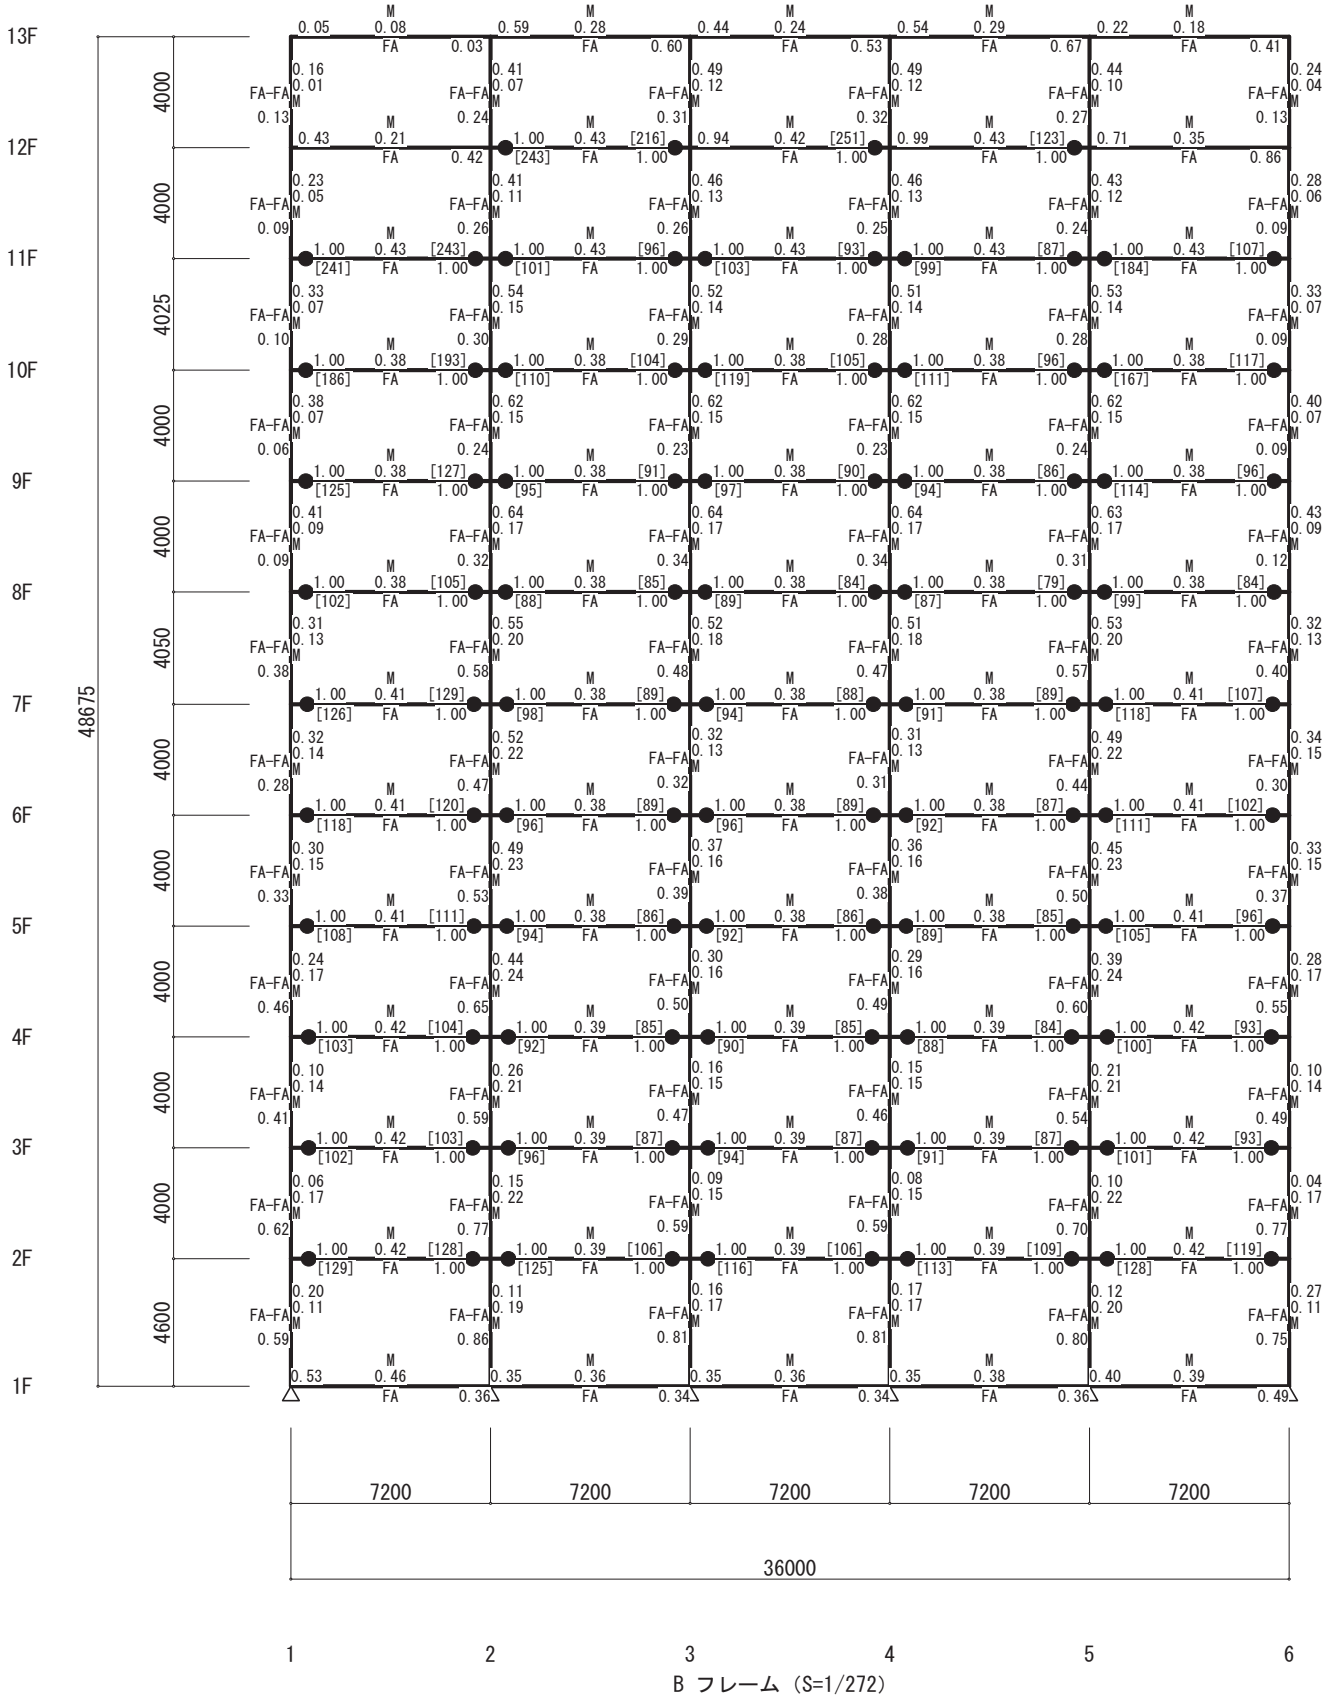


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

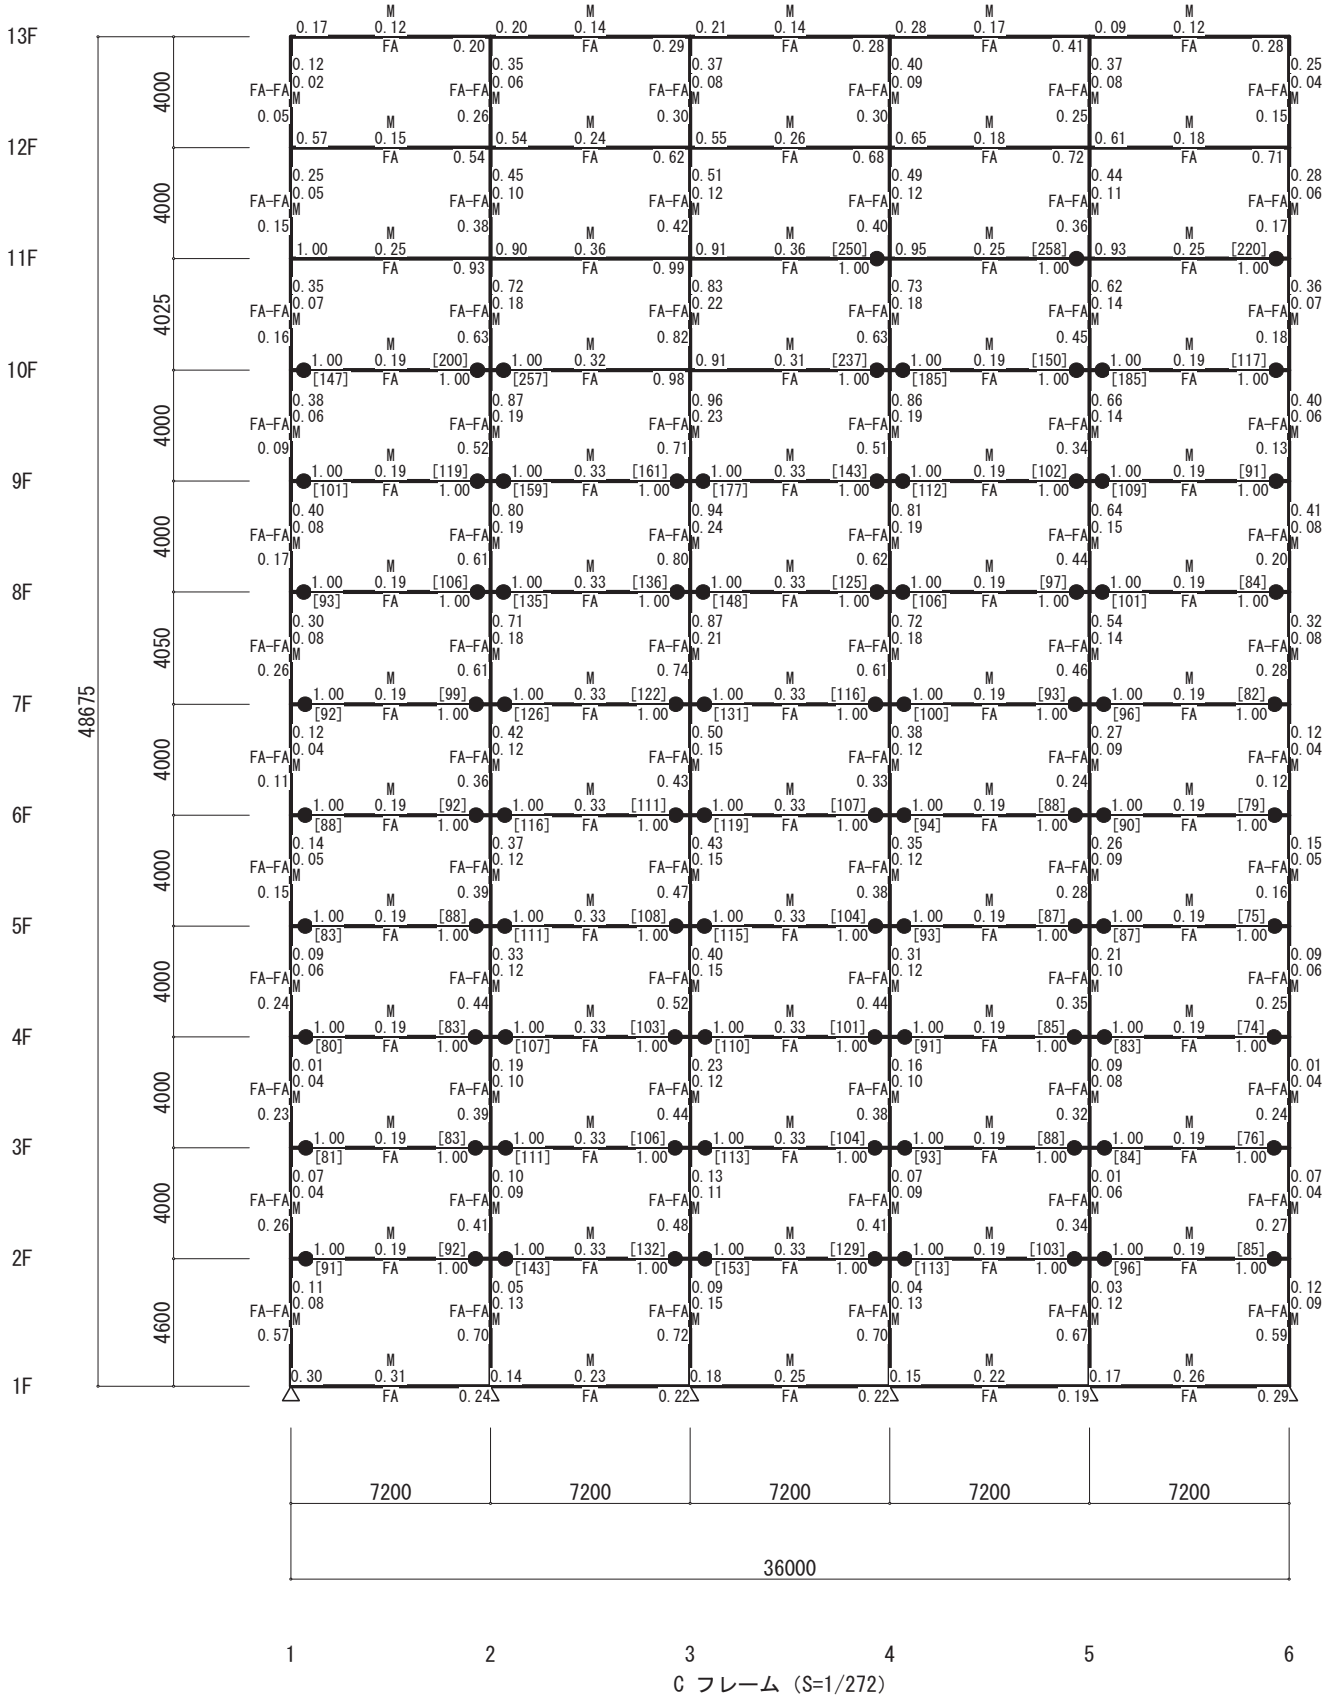


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

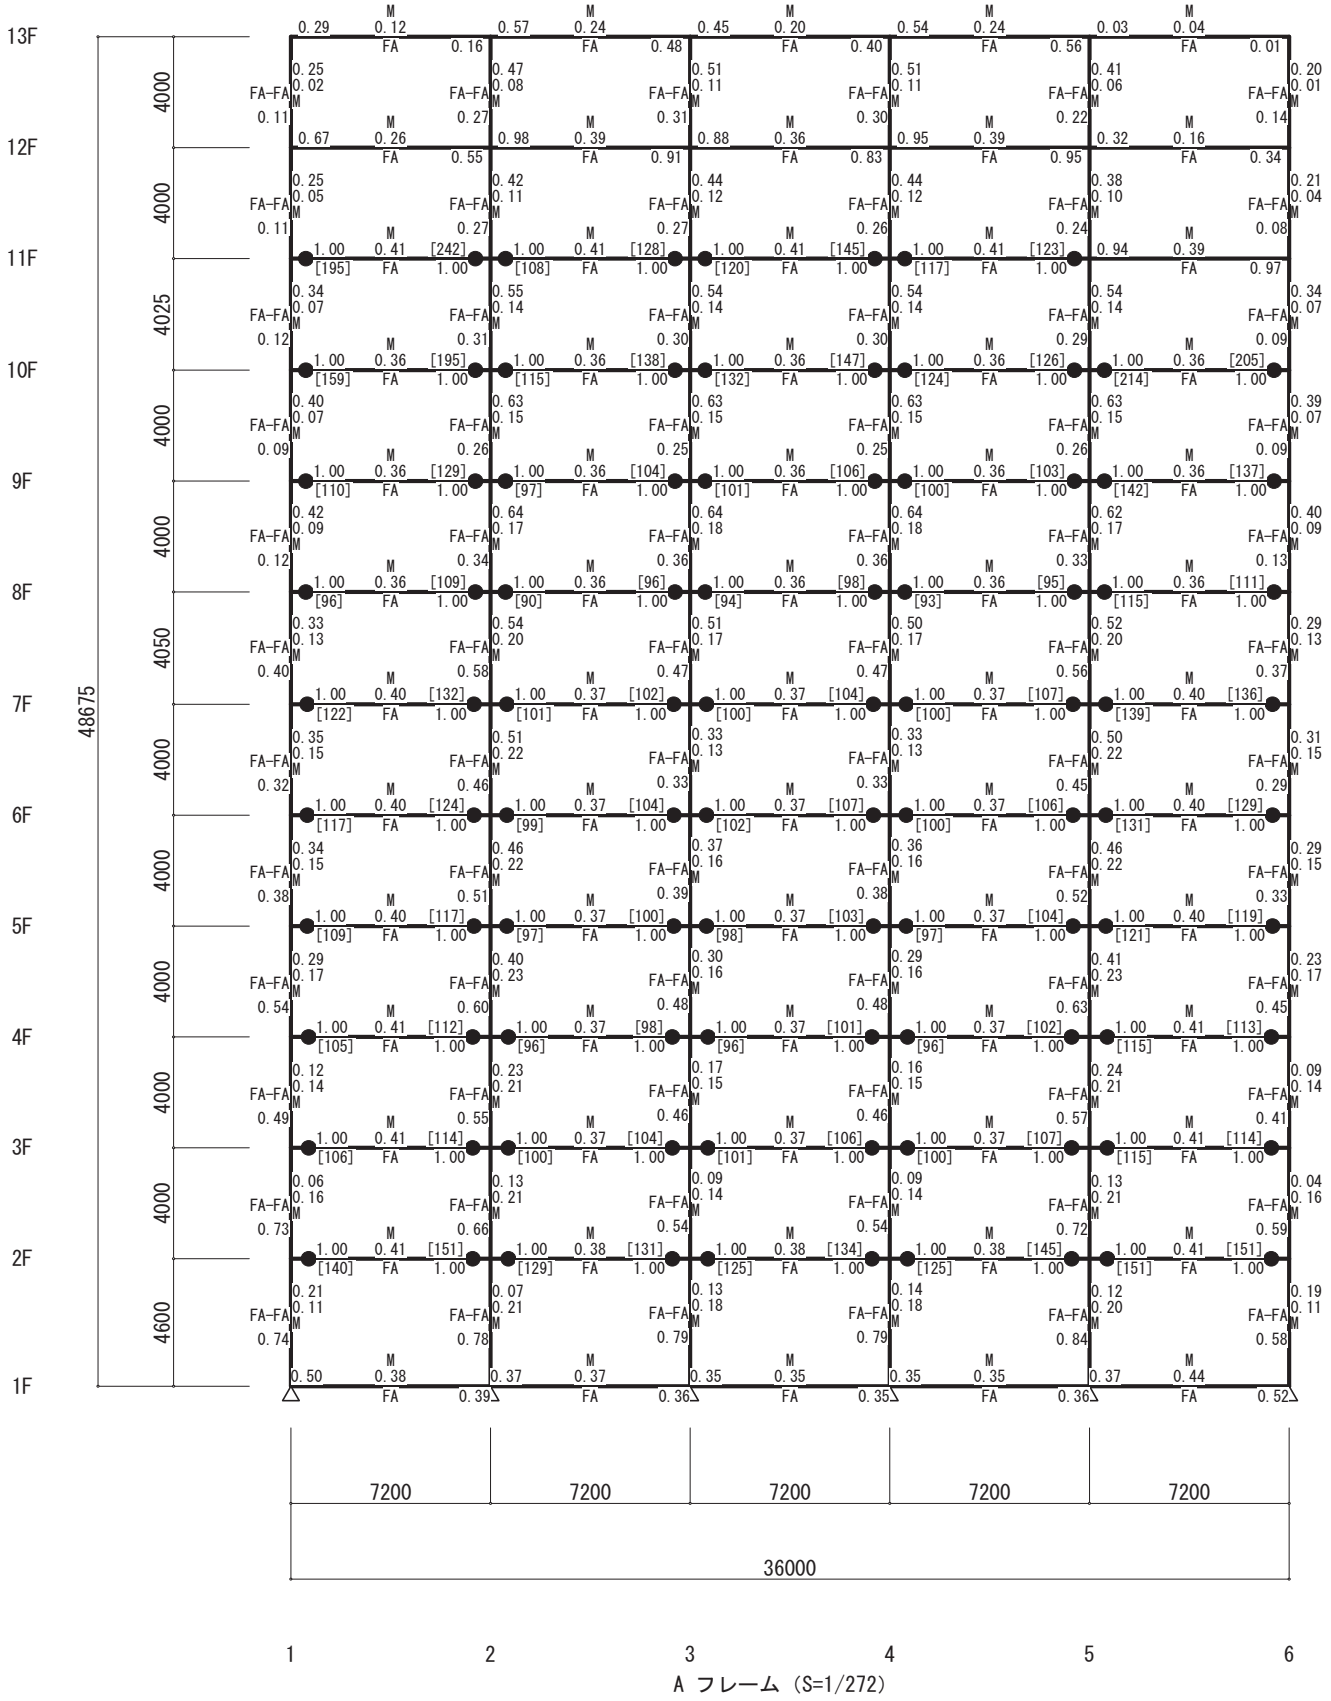


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

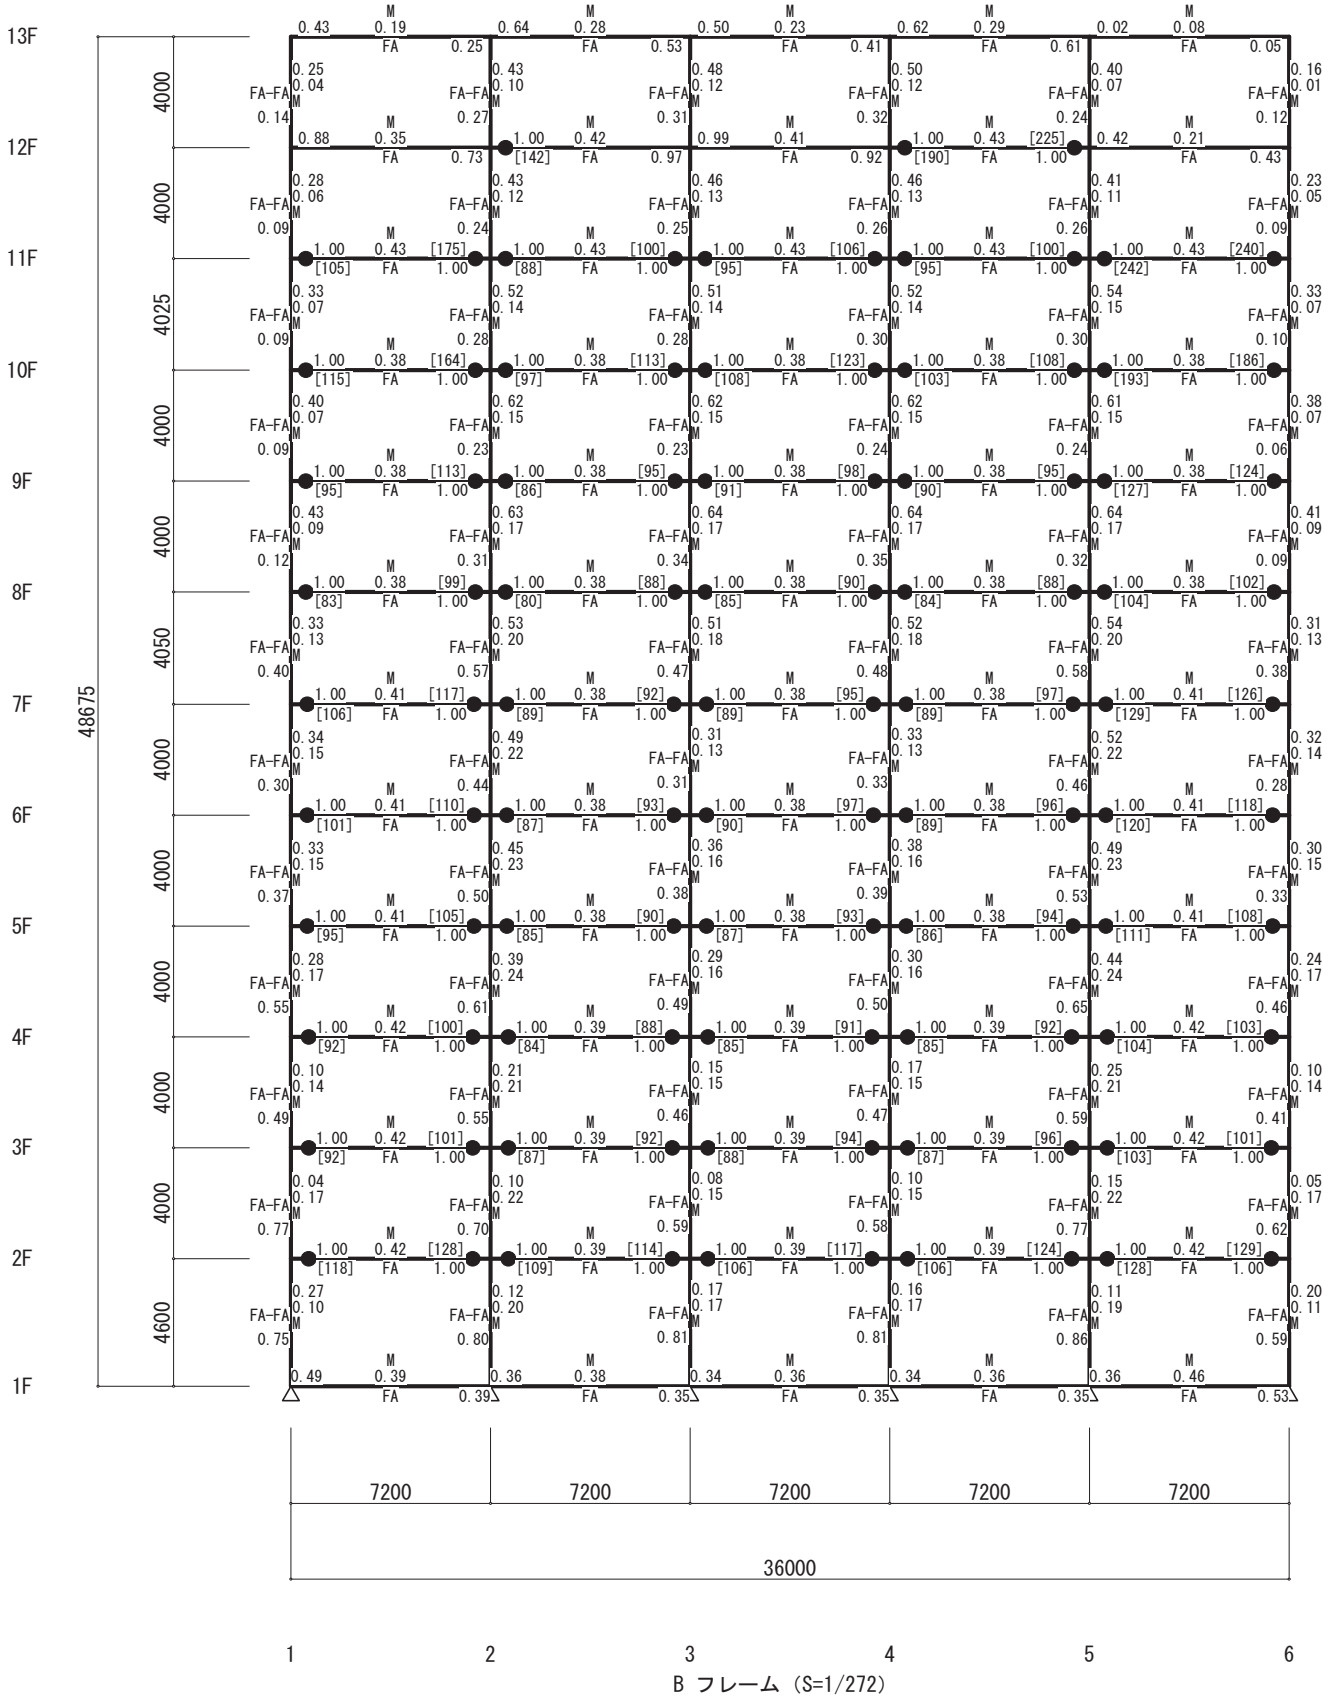

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

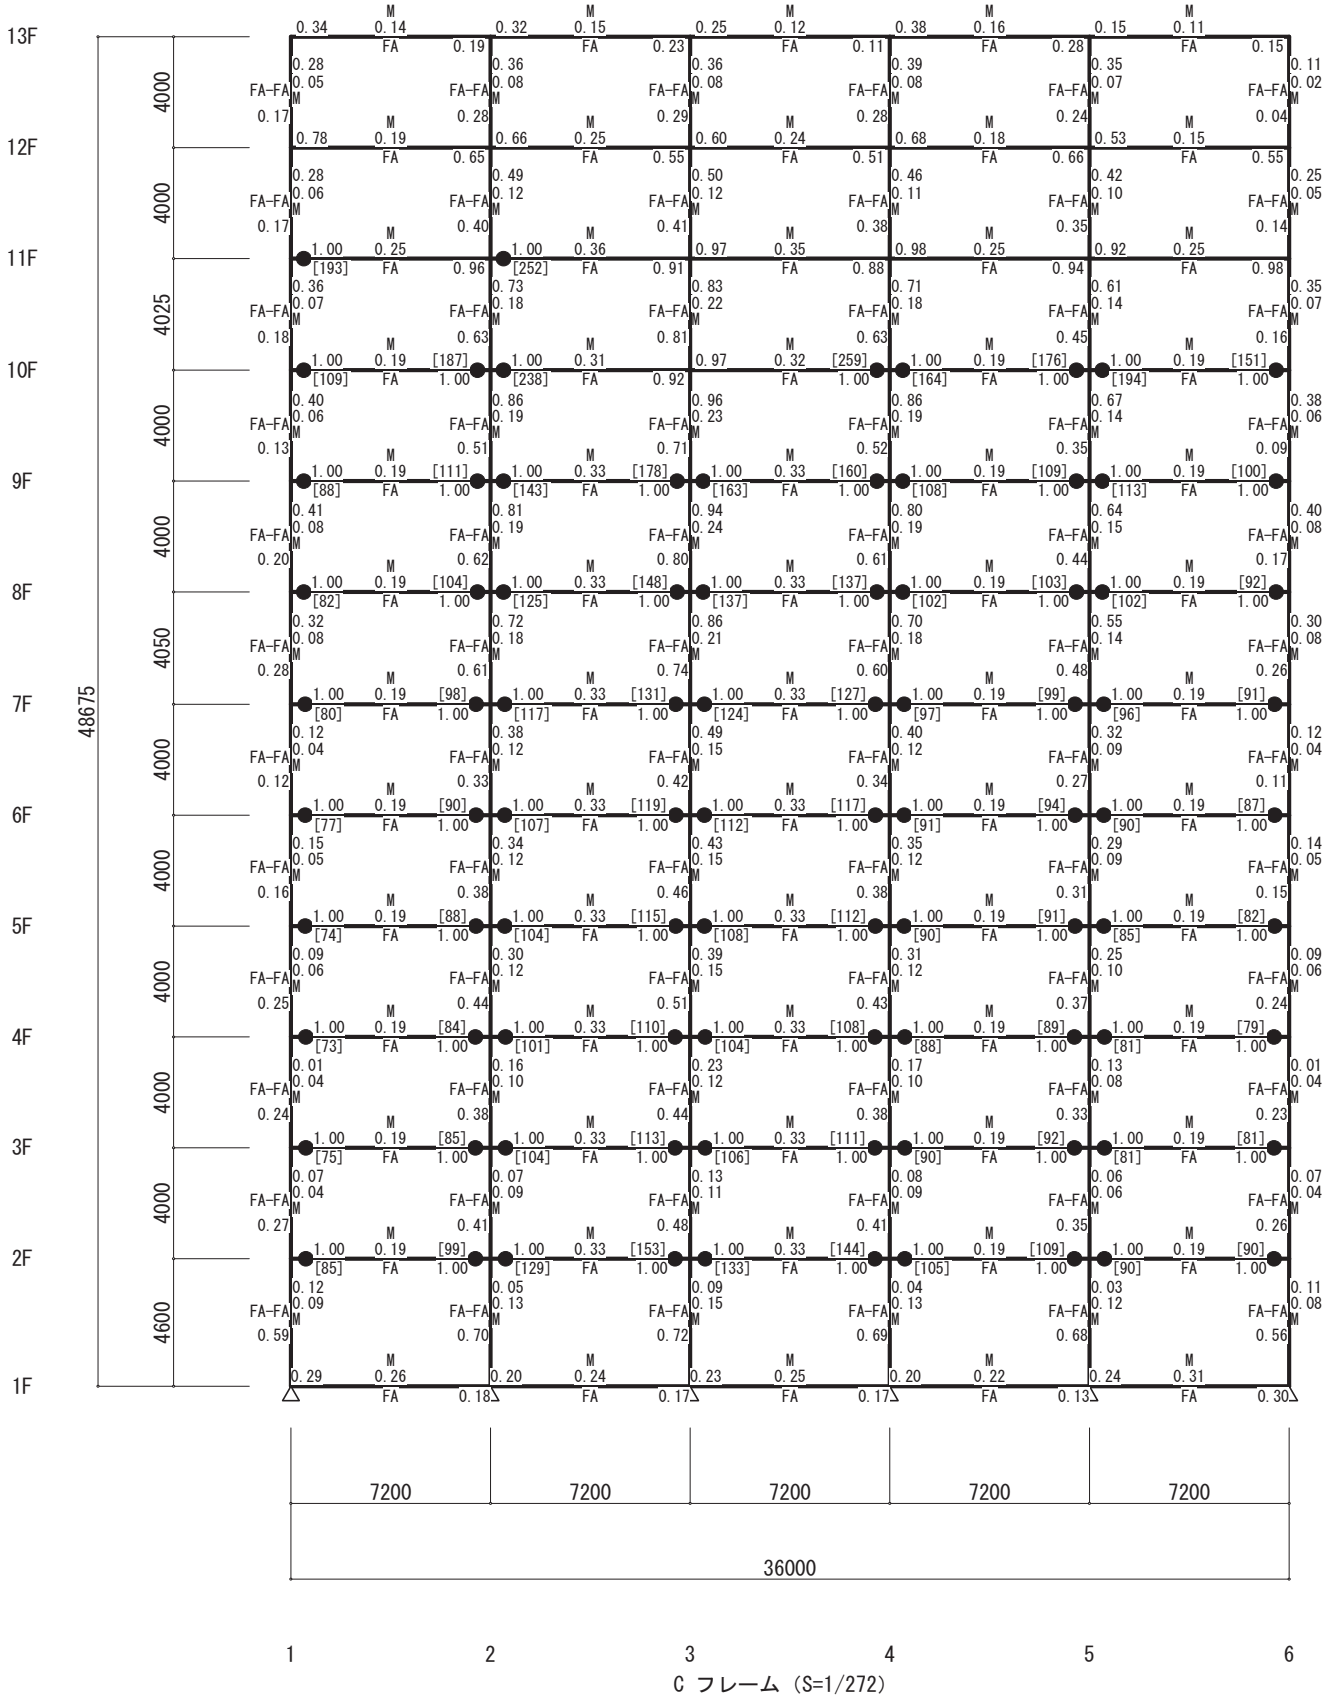


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

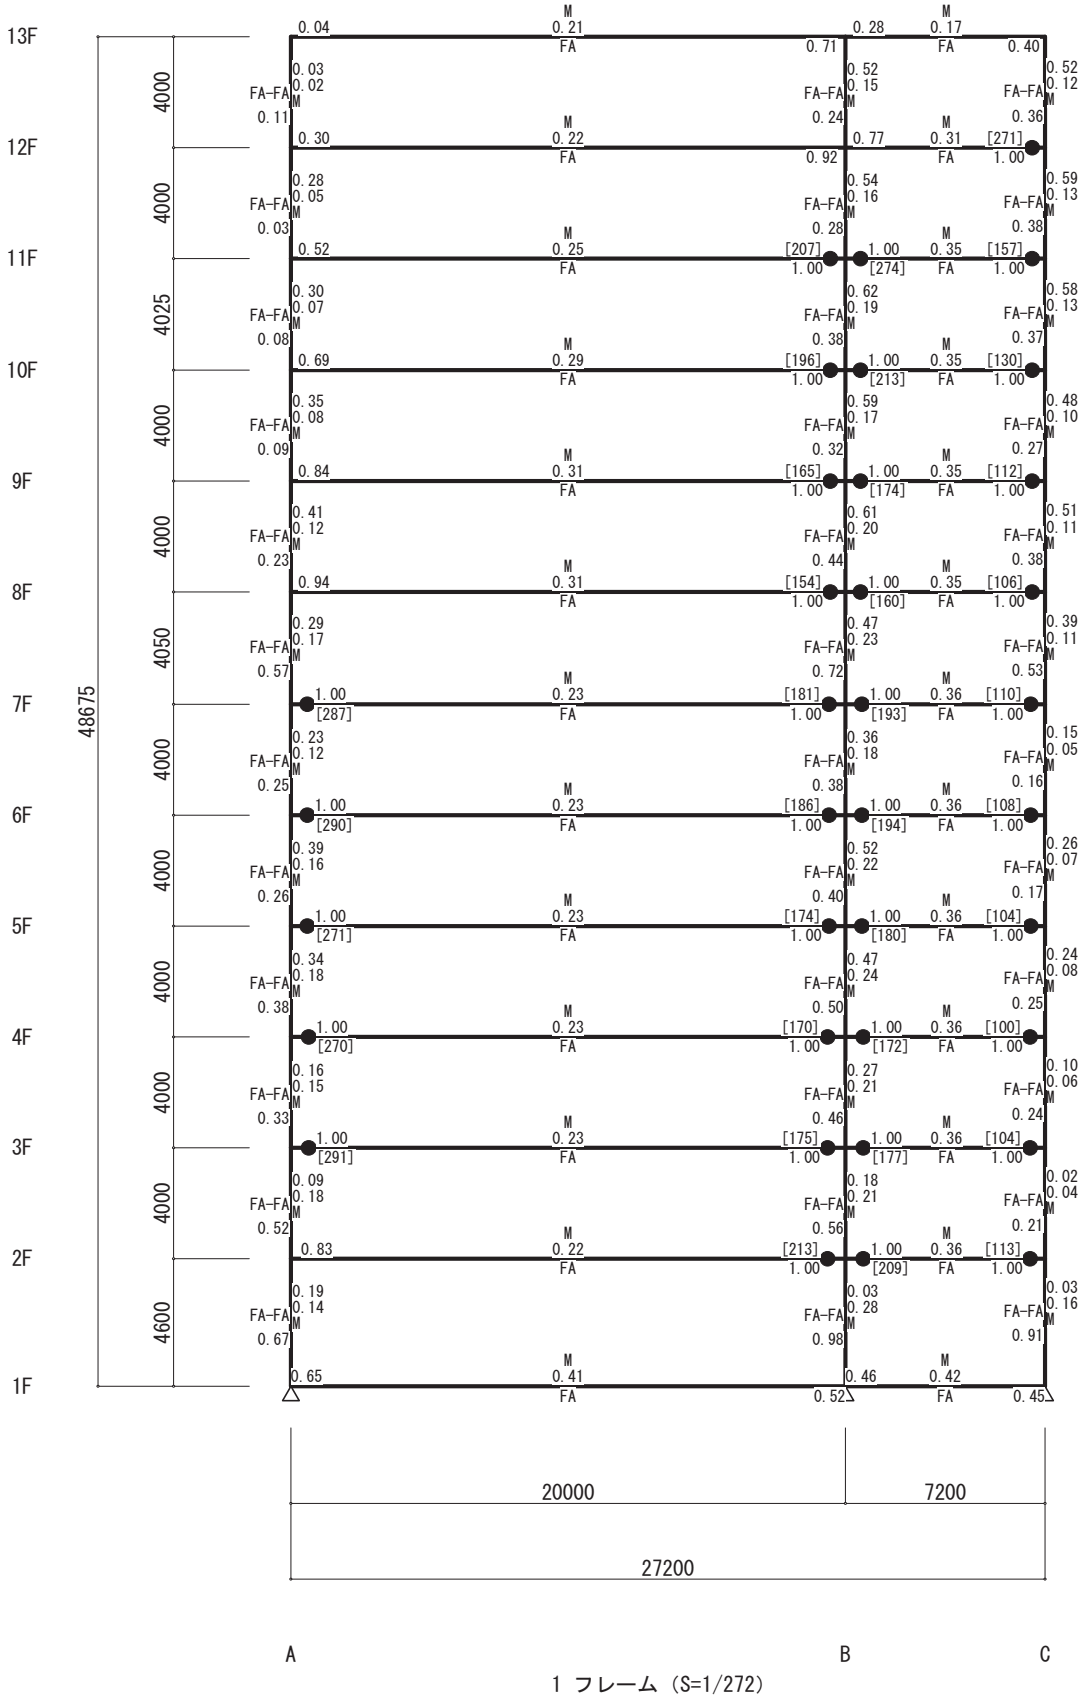


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

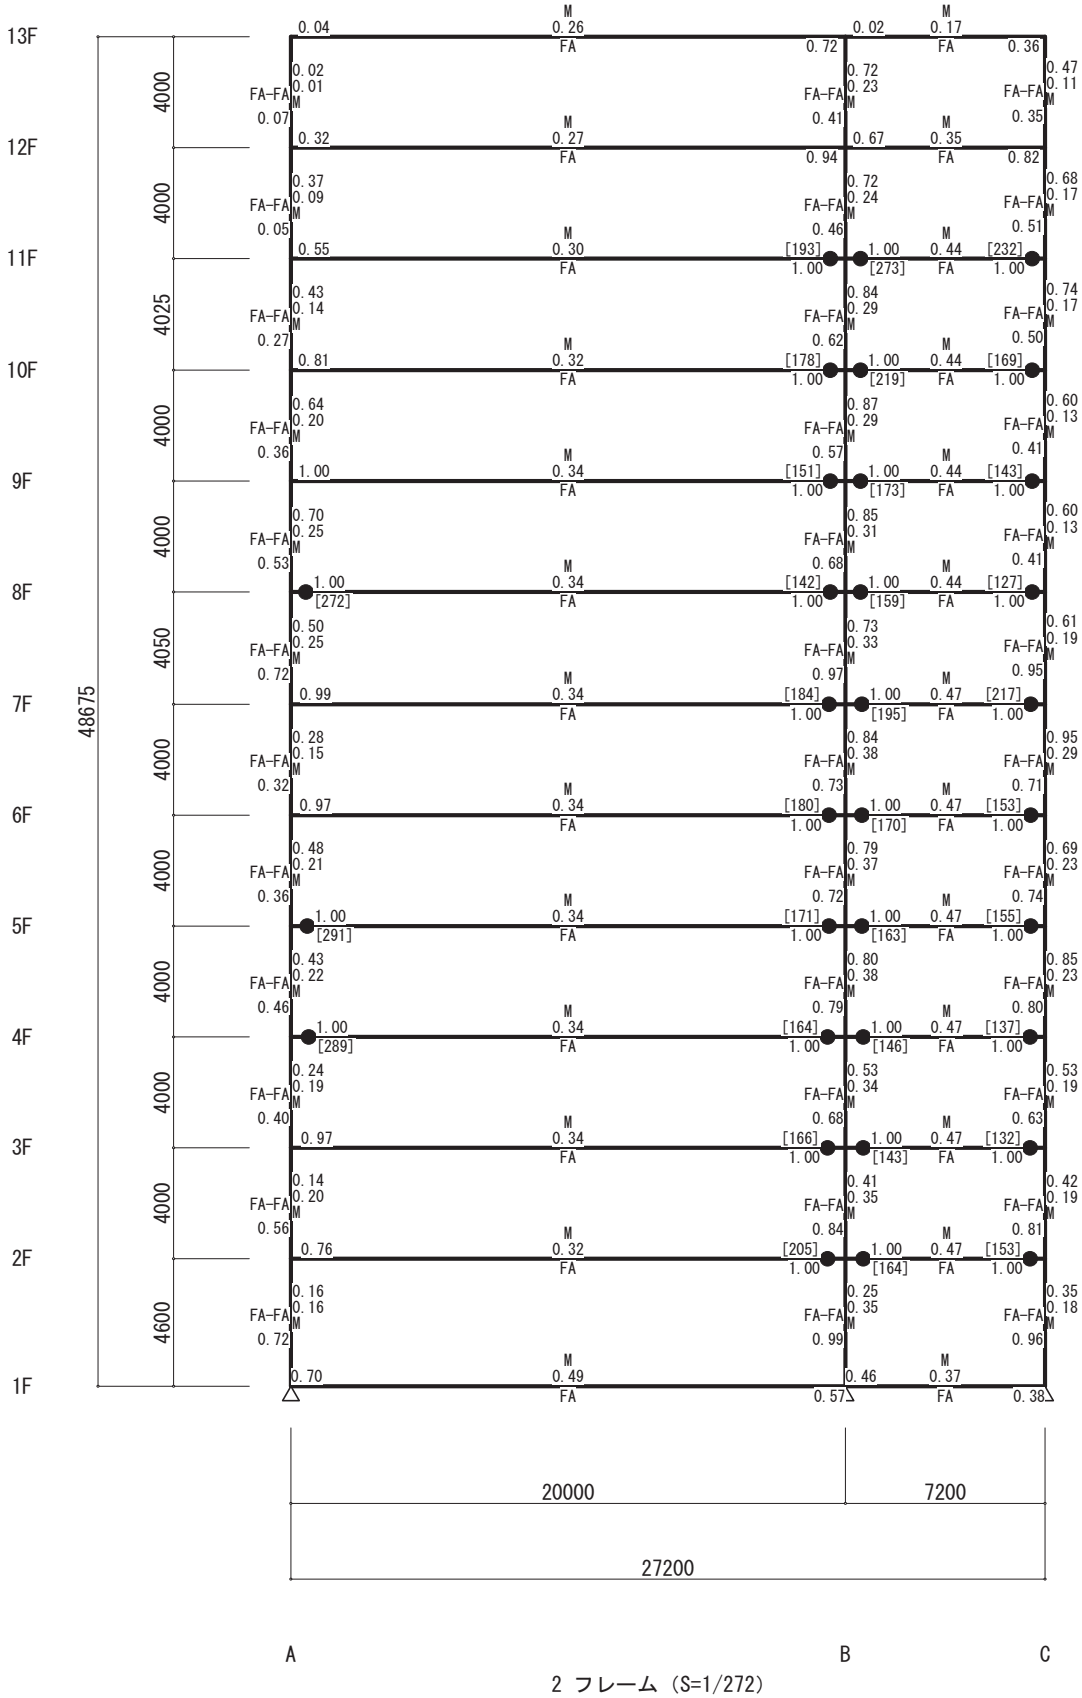


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

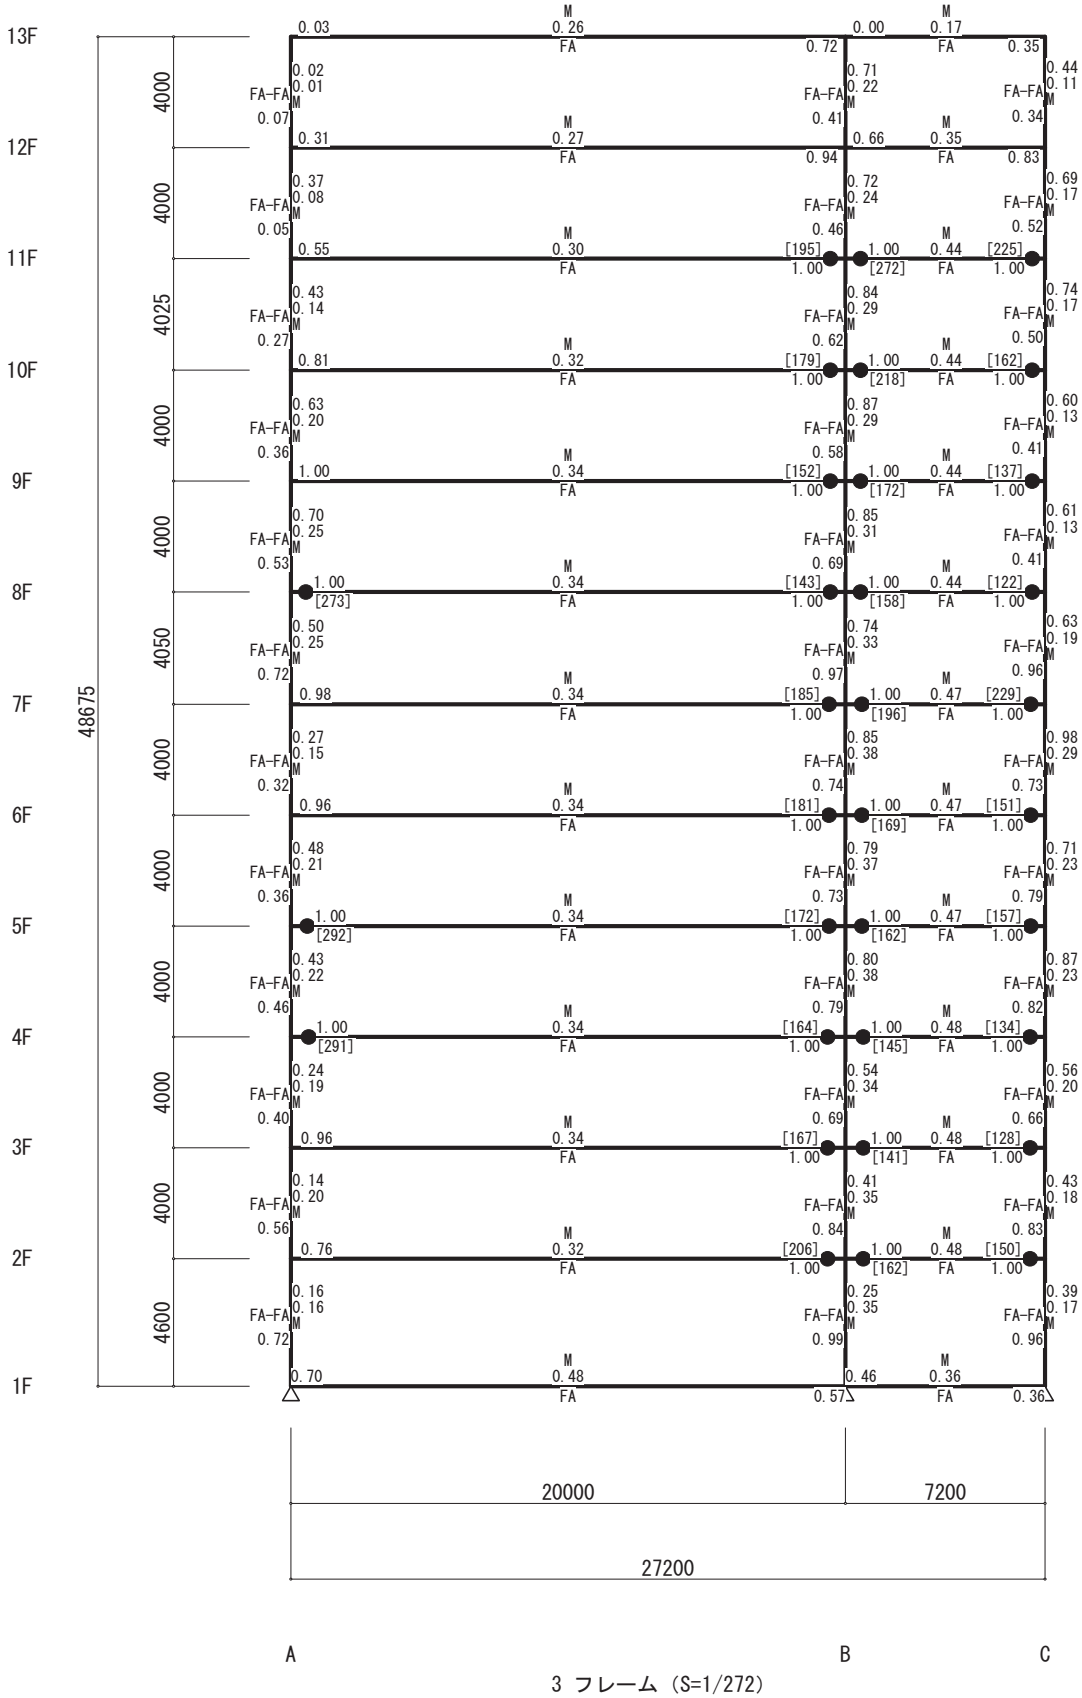


3 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

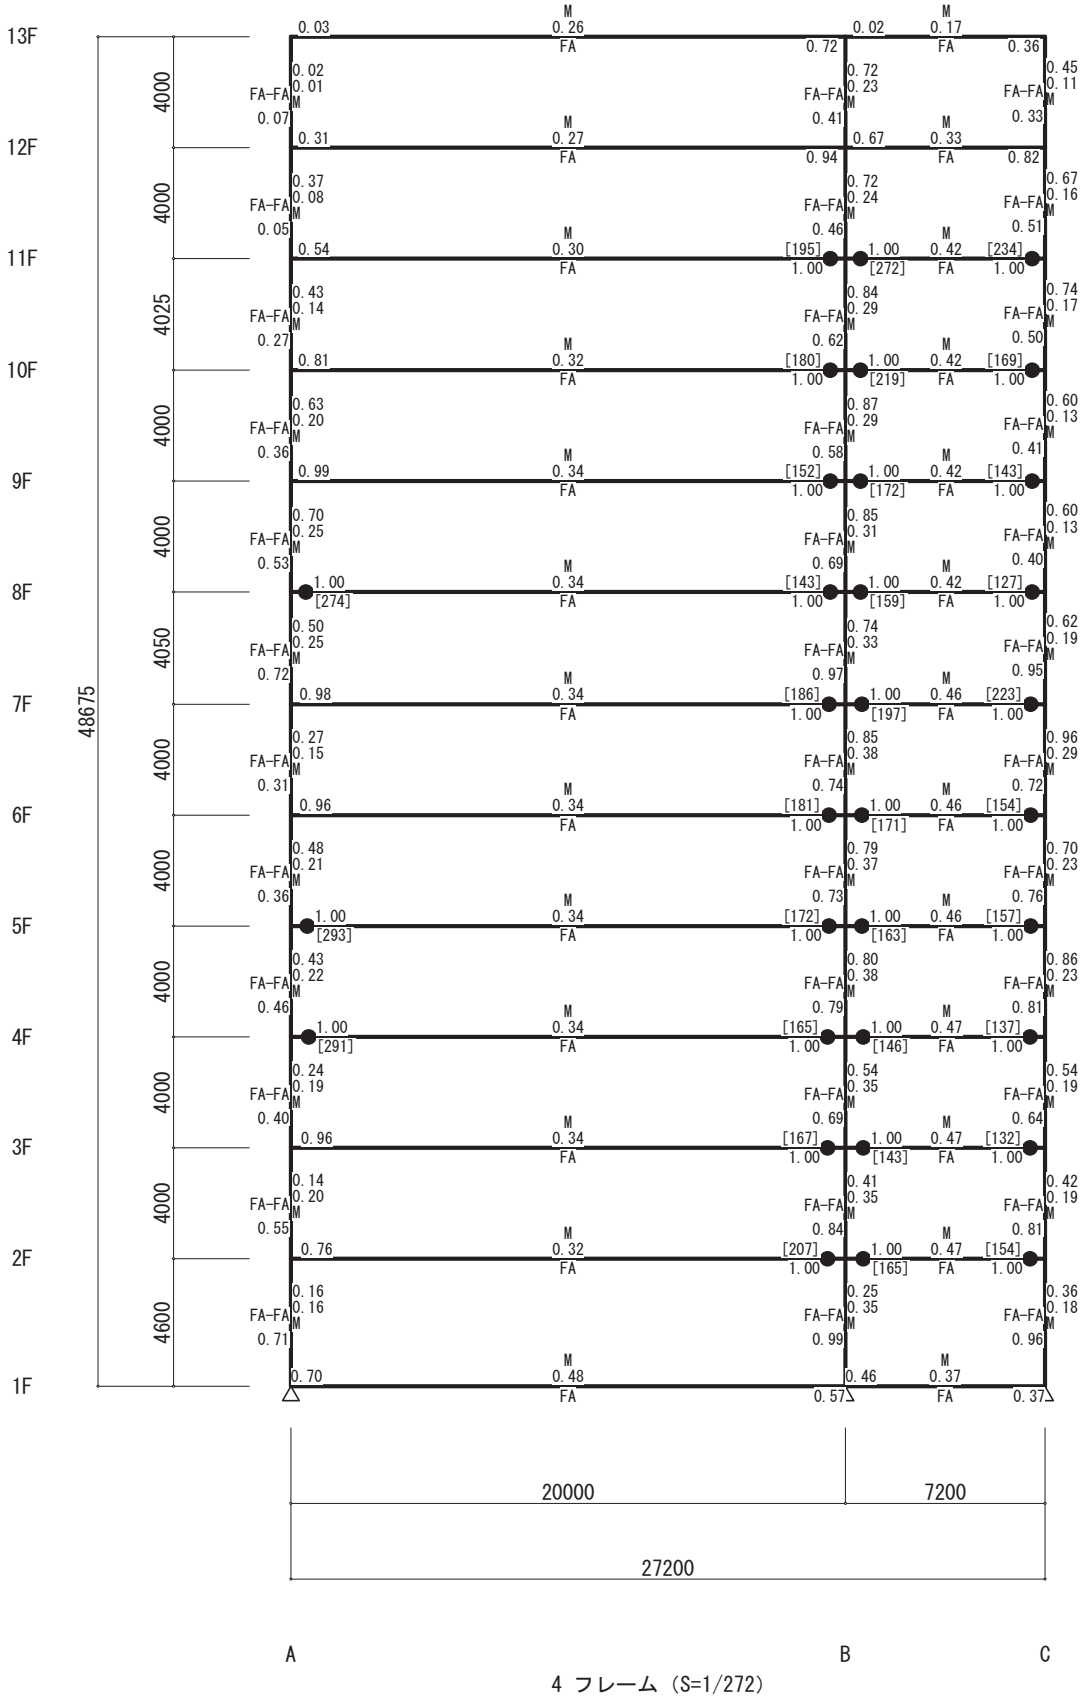


4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

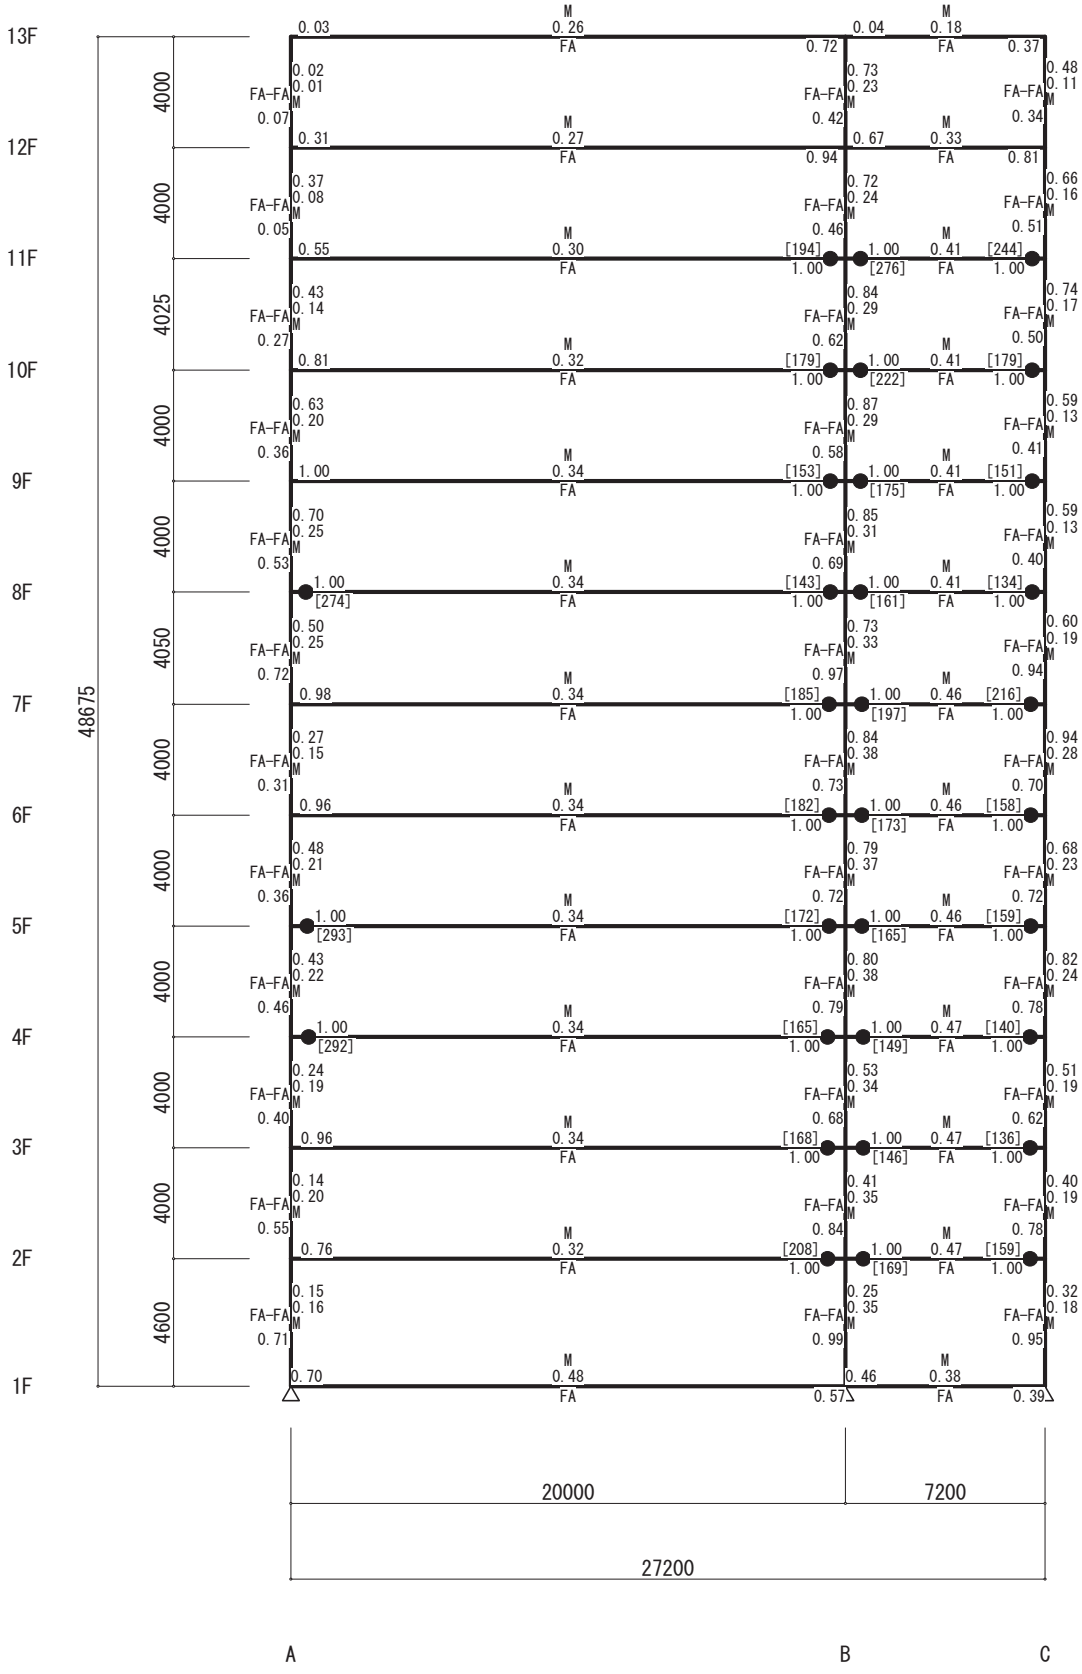


5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

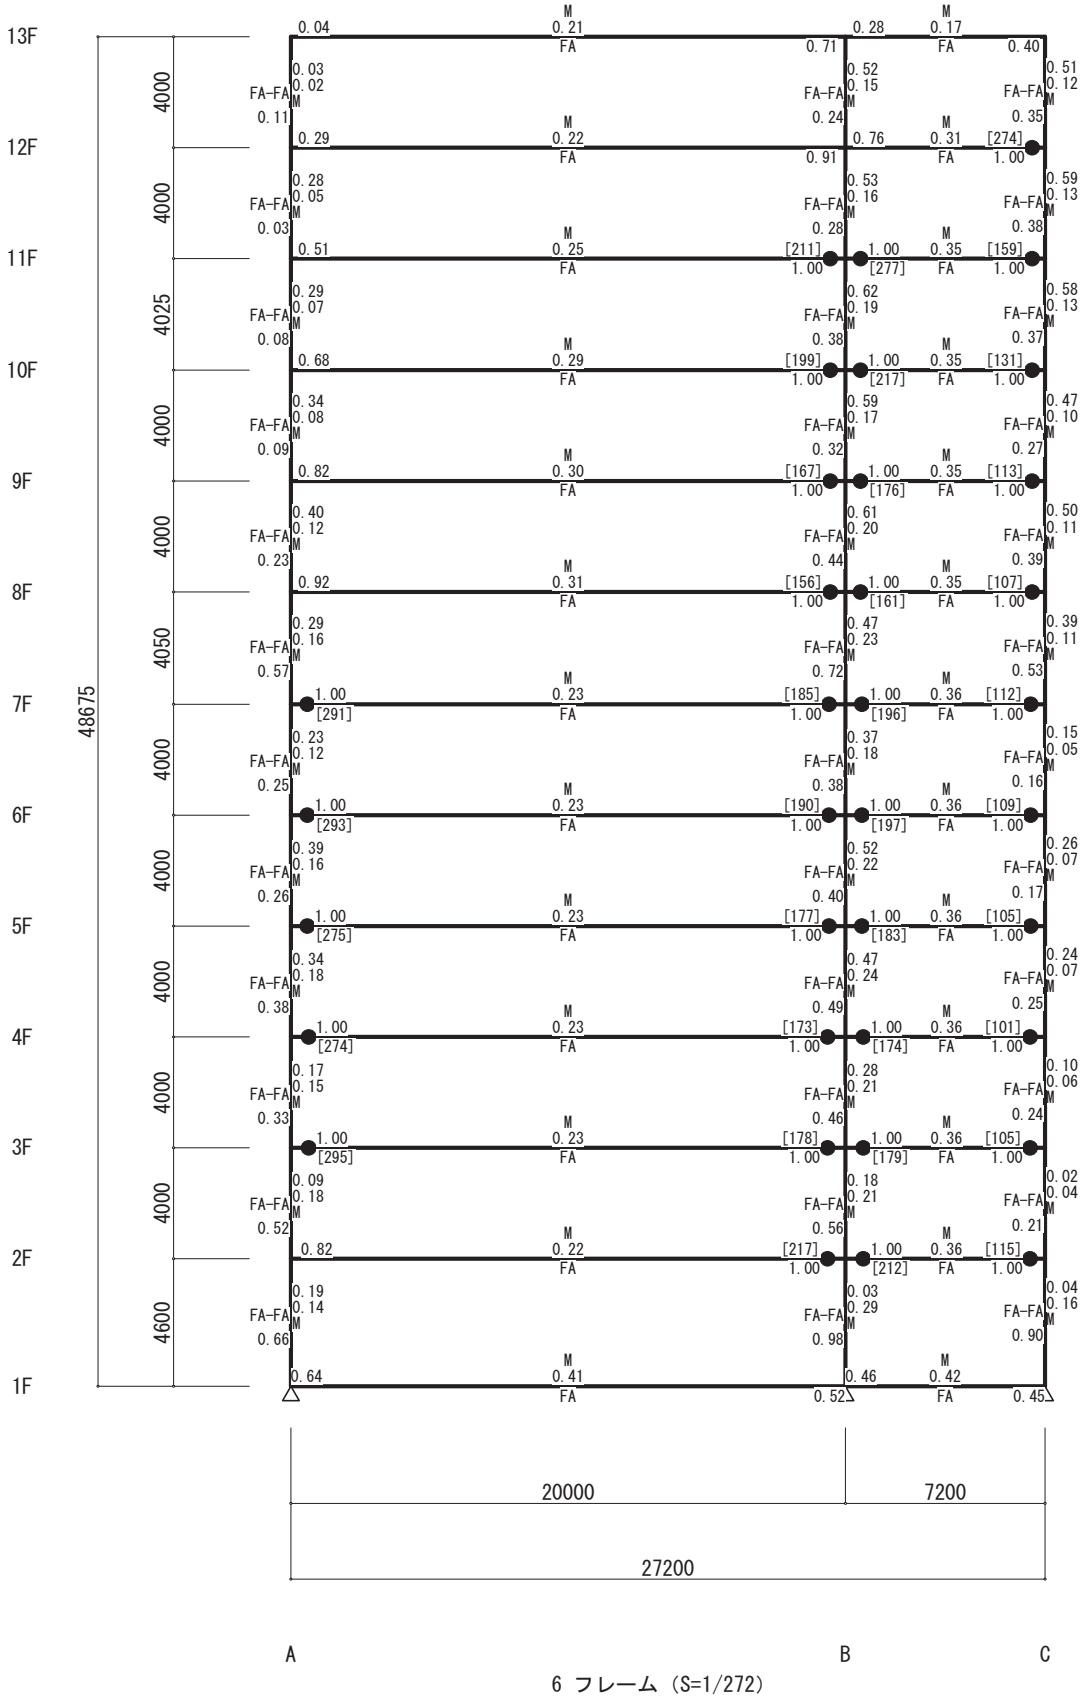


6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

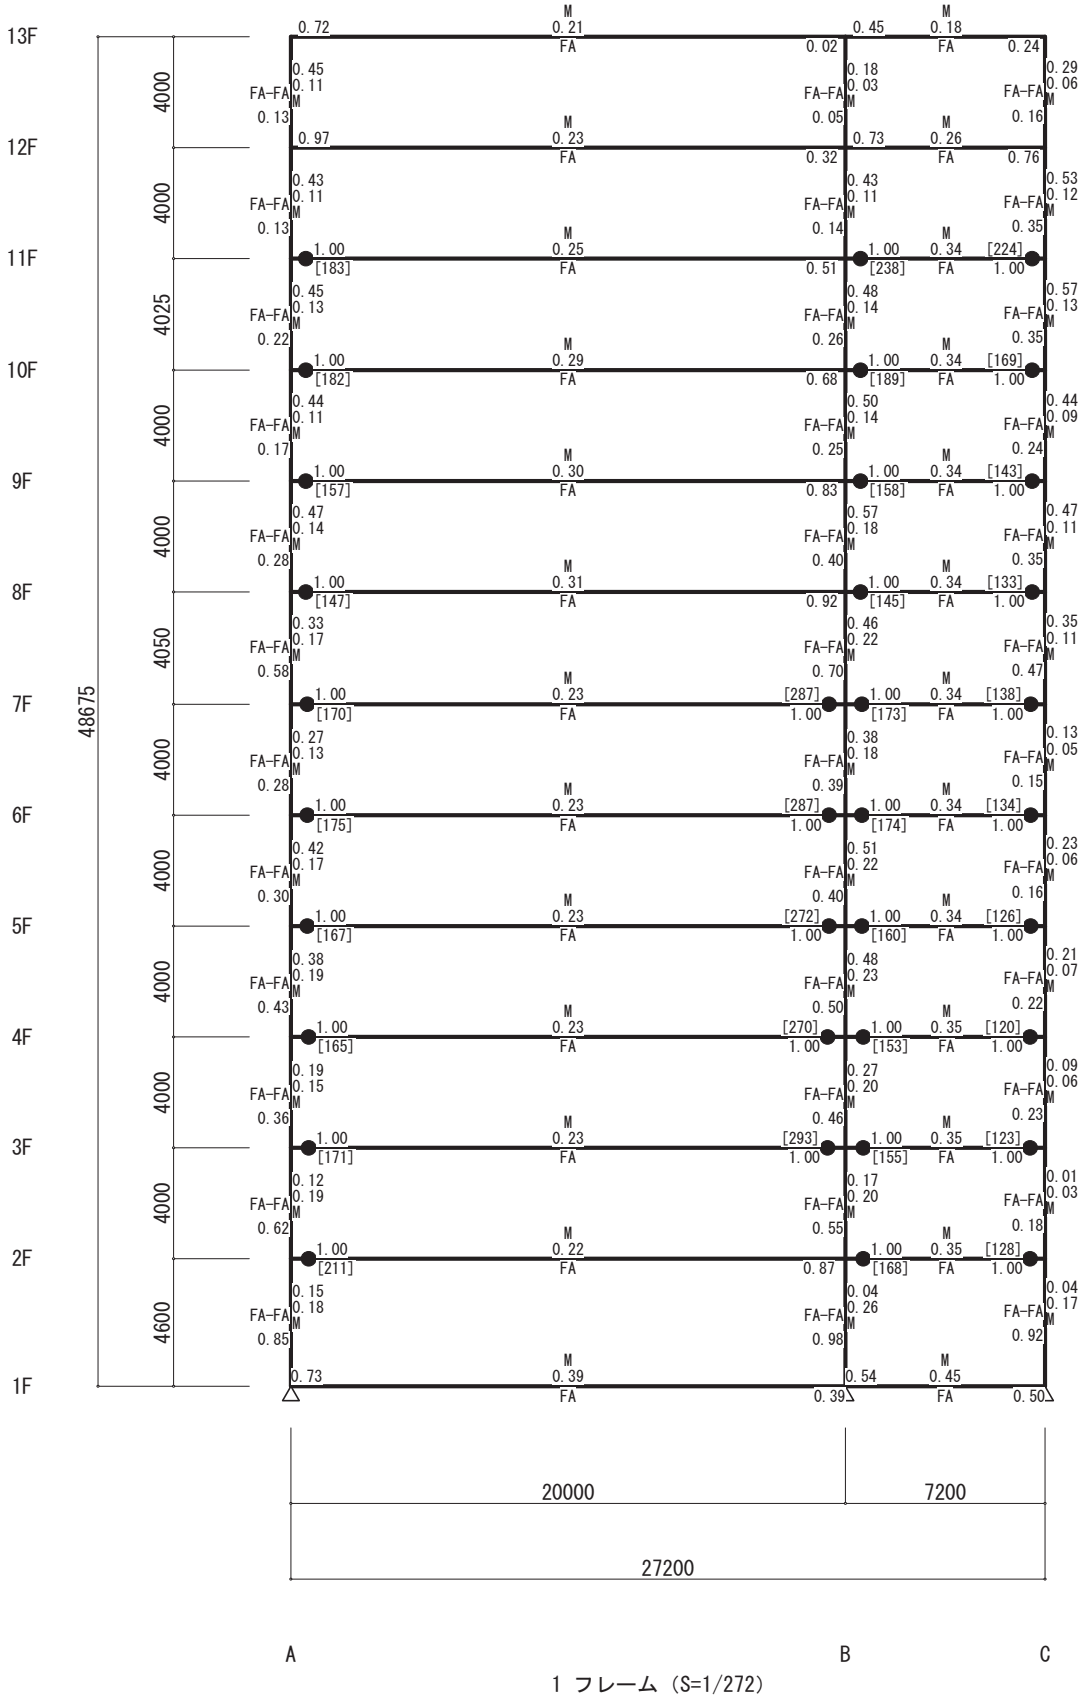


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

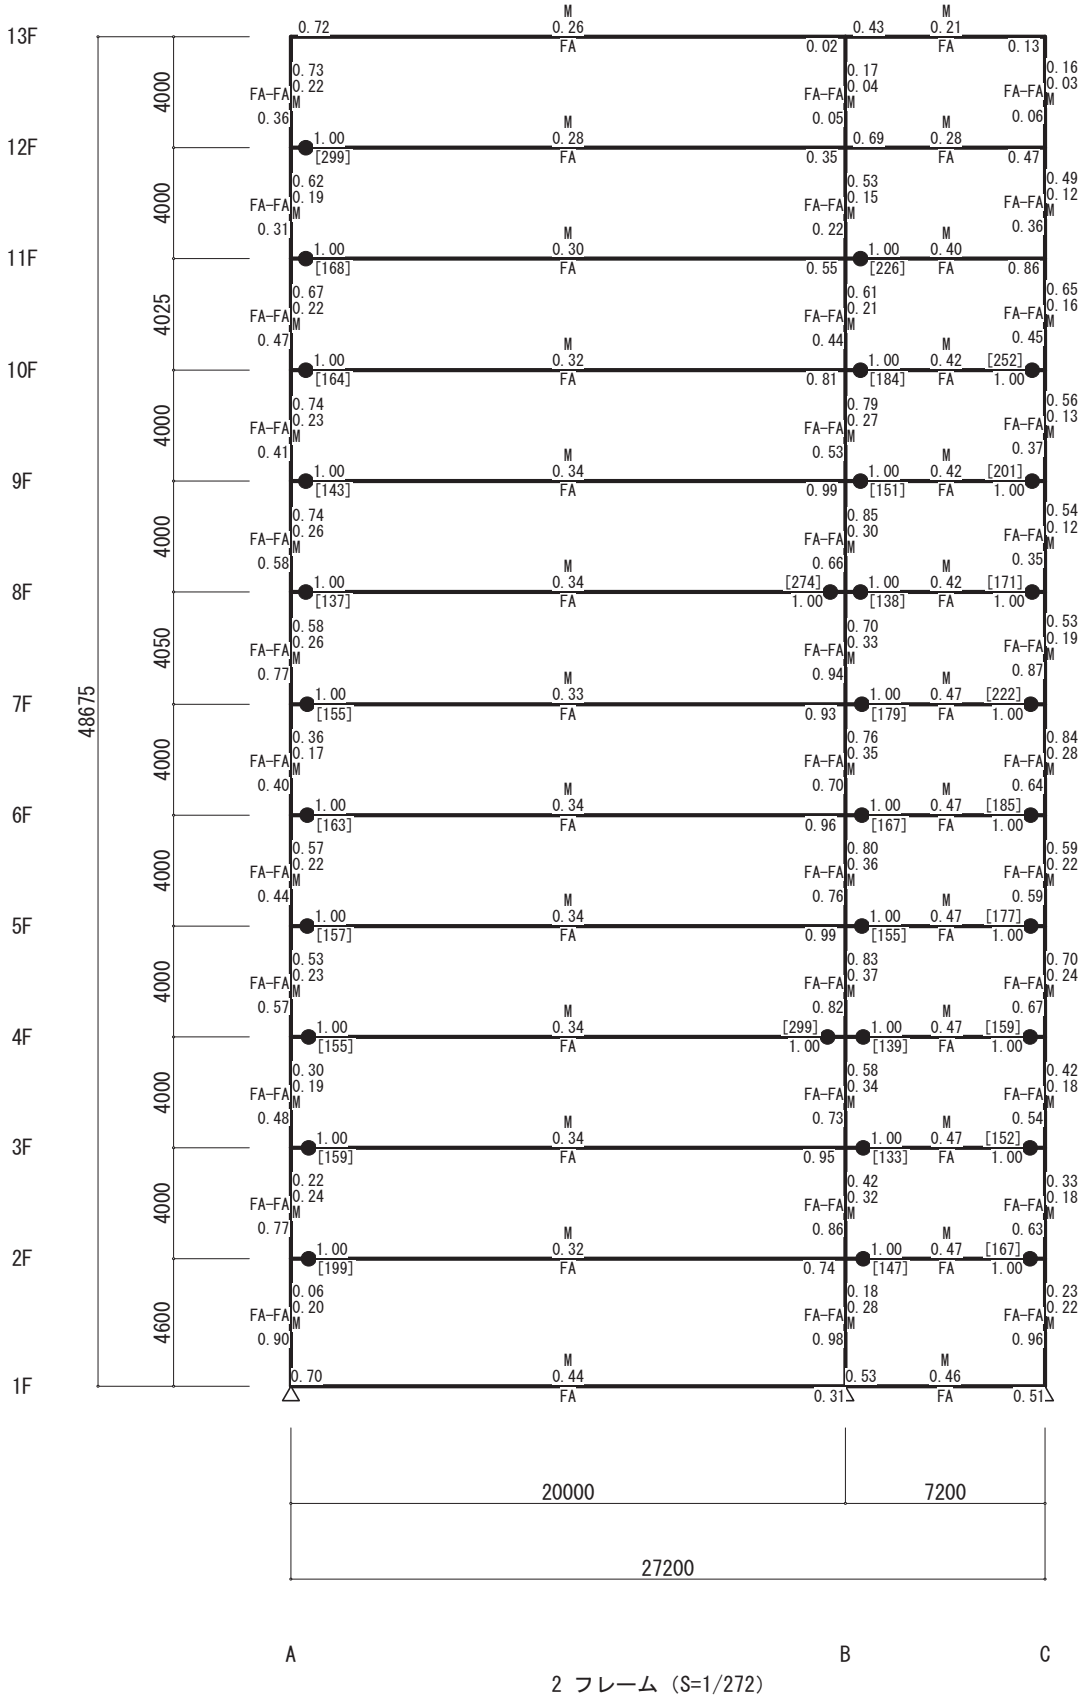


2 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

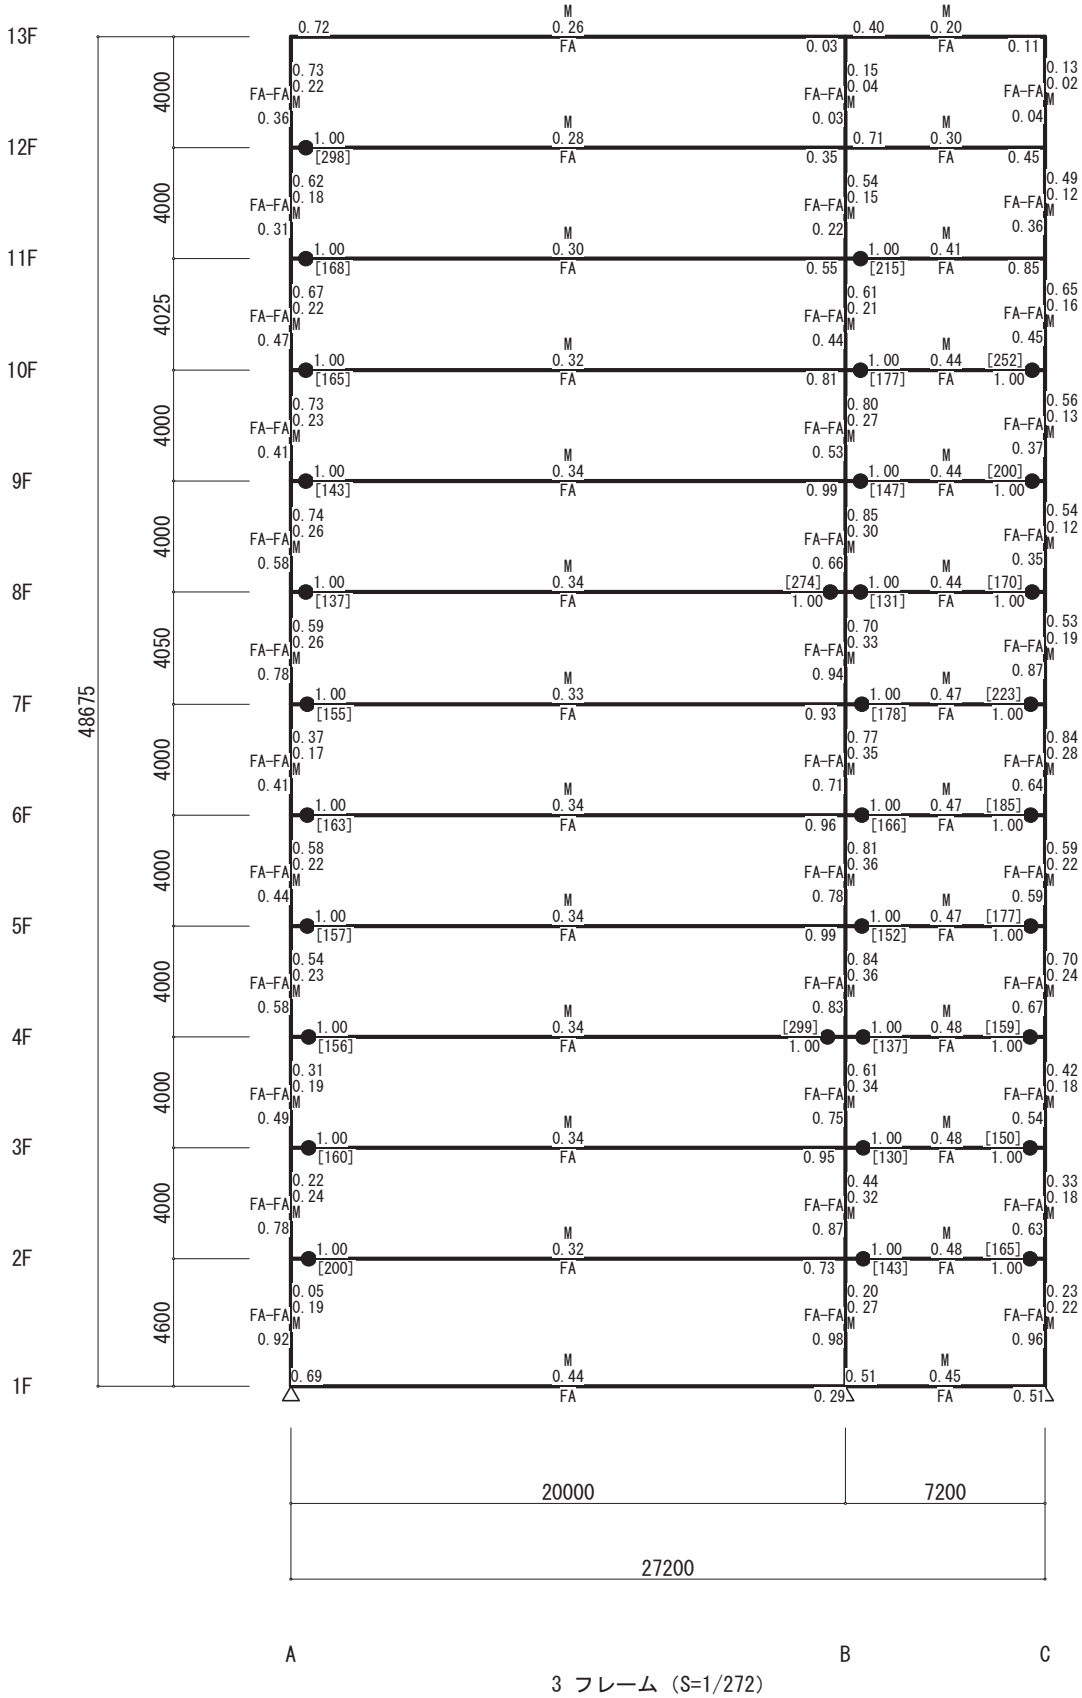


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

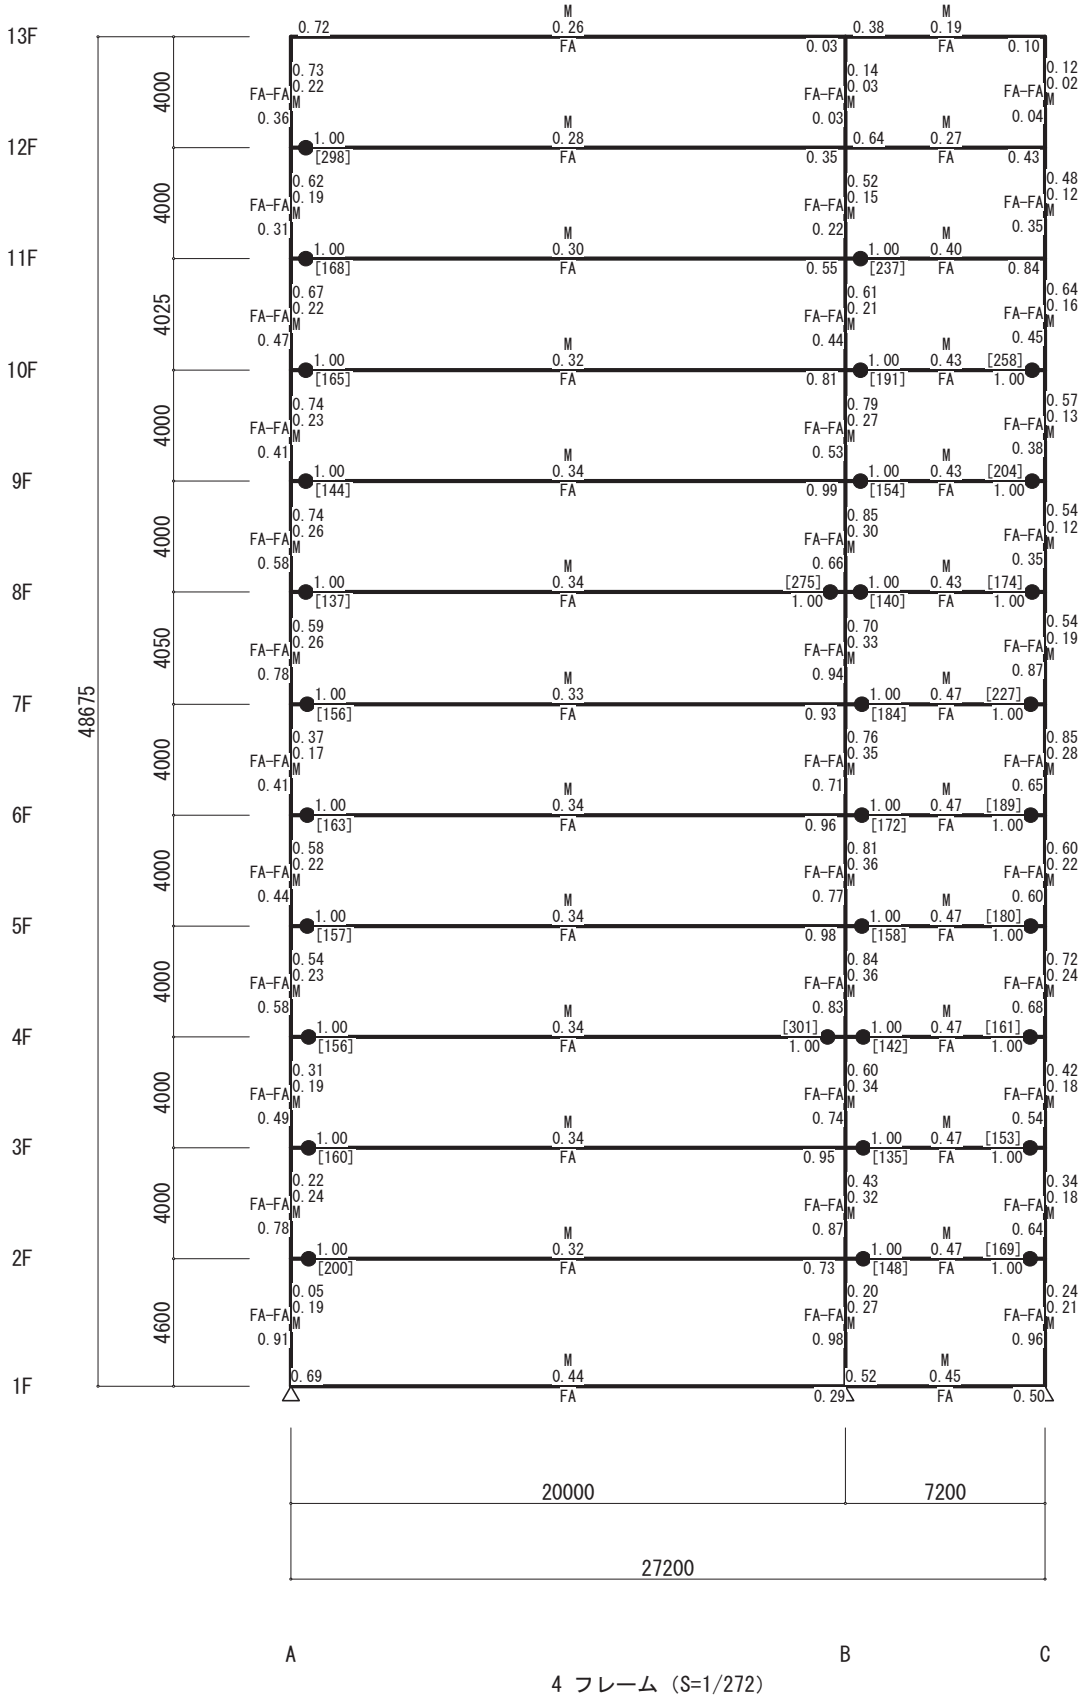


4 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

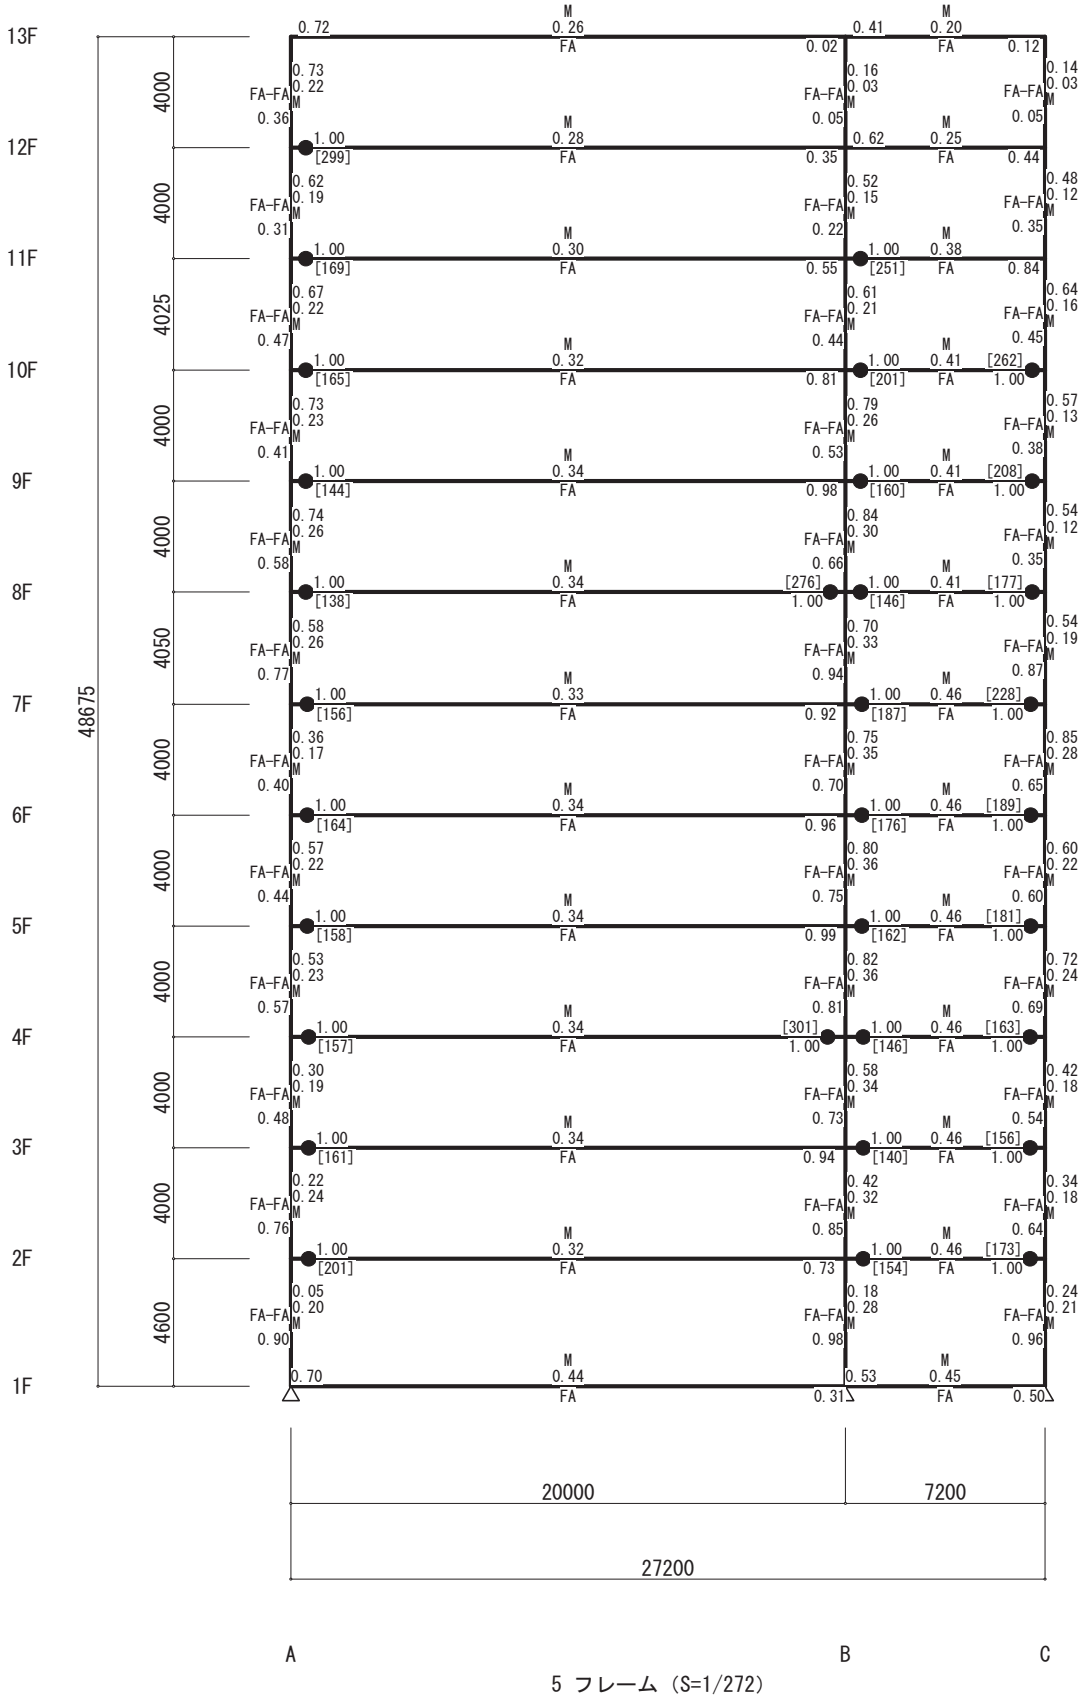

5 フレーム (S=1/272)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

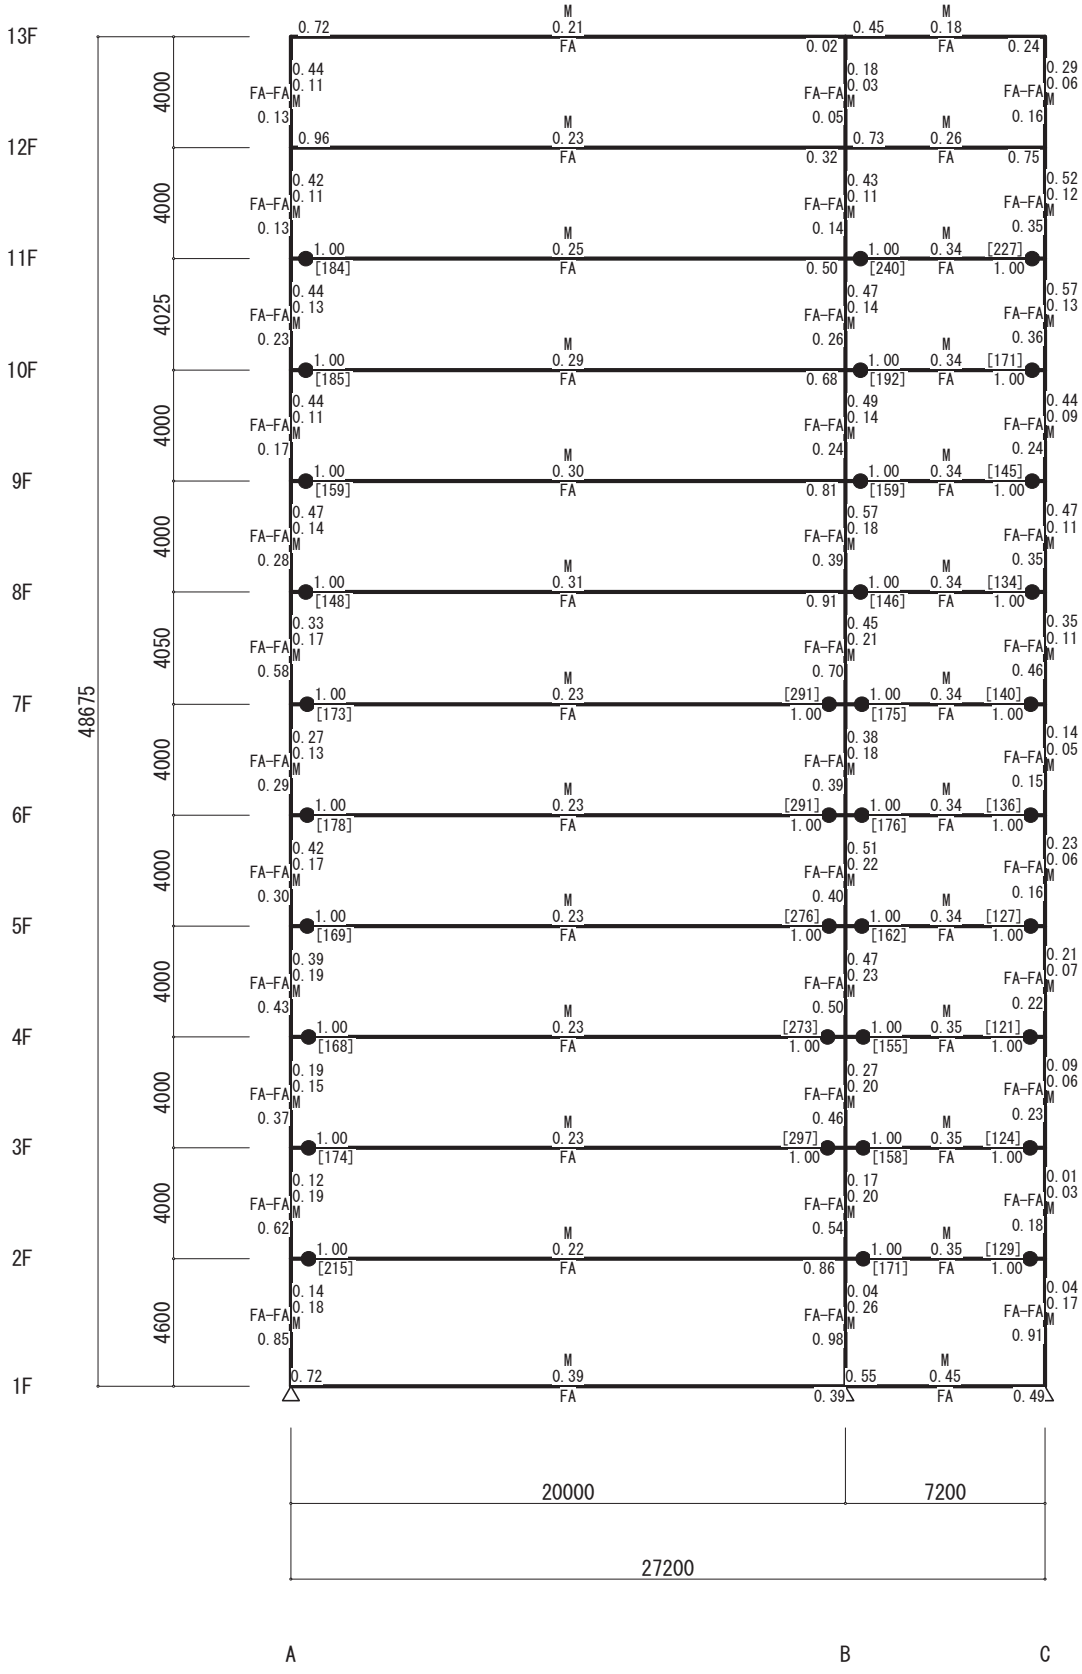

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---

X方向正加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　C フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

X方向正加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.046	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---

X方向負加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　1 フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時　1 フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

Y方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.429	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時　C フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時　C フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.857	17.857	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.047	1.26	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.86	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.90	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.92	27.00
		5	6	FA	M	0.042	1.13	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.85	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.88	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.042	1.14	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.030	0.82	27.00
		2	3	FA	M	0.022	0.58	27.00
		3	4	FA	M	0.022	0.59	27.00
		4	5	FA	M	0.021	0.58	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.78	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.26	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.042	1.13	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.92	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.90	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.046	1.25	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.042	1.13	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.90	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.89	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.28	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.029	0.78	27.00
		2	3	FA	M	0.022	0.58	27.00
		3	4	FA	M	0.022	0.60	27.00
		4	5	FA	M	0.021	0.58	27.00
		5	6	FA	M	0.030	0.81	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.26	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
2	1F	B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.36	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.61	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.035	0.93	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.033	0.89	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.88	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.033	0.90	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.031	0.83	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.033	0.90	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.11	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.11	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.10	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.033	0.90	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.11	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.031	0.82	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

Y方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長(cm)	横補剛n	靭性	接合
A	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	4F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	3F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
3	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
6	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
2	6F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	13F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	37.89	4.38	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.43	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	9F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	8F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	7F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) Ｓ柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	10F	6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	11F	5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
1	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	2F	C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
4	4F	B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
4	12F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
A	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	9F	6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	11F	4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.86	17.86	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)
A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	305.8 112411.2	-550.9 248.7	20574.5 19111.7	0.99	4089.1 401001.7	0.149 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	350.6 165342.6	228.5 1248.7	21462.7 20574.5	0.97	4088.7 400968.7	0.315 0.003	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	765.6 165342.6	430.5 1836.1	21462.7 20574.5	0.96	4083.4 400448.1	0.469 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	585.7 165342.6	423.4 1805.1	21462.7 20574.5	0.96	4086.2 400721.4	0.455 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	836.8 165342.6	355.5 1515.3	21462.7 20574.5	0.96	4082.1 400320.1	0.397 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	517.9 112411.2	-387.6 683.8	20574.5 19111.7	0.99	4087.1 400805.4	0.193 0.002	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	193.8 89000.1	-725.0 1993.6	19947.6 18066.8	0.99	4089.7 401064.5	0.492 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	881.9 146438.6	-78.4 2598.1	21201.5 19947.6	0.96	4081.2 400232.9	0.659 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1344.8 146438.6	-103.5 2496.4	21201.5 19947.6	0.95	4069.4 399075.0	0.655 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1169.0 146438.6	-101.6 2505.9	21201.5 19947.6	0.96	4074.5 399571.4	0.650 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1424.1 146438.6	-77.5 2596.0	21201.5 19947.6	0.95	4066.9 398828.4	0.682 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1325.1 89000.1	-729.0 1943.1	19947.6 18066.8	0.96	4070.0 399134.1	0.537 0.005	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	37.0 87897.9	-630.6 2129.2	19912.0 18019.5	0.99	4090.1 401105.2	0.519 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1452.4 144625.2	219.9 2898.0	21173.7 20122.3	0.95	4066.0 398736.7	0.749 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1921.6 144625.2	241.6 2929.6	21173.7 20122.3	0.94	4047.8 396958.4	0.776 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1751.4 144625.2	240.3 2927.0	21173.7 20122.3	0.94	4055.0 397660.7	0.768 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2011.8 144625.2	224.2 2896.9	21173.7 20122.3	0.94	4043.8 396559.6	0.773 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	2134.2 87897.9	-616.5 2157.0	19912.0 18019.5	0.94	4038.0 395989.5	0.629 0.005	OK
9F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2032.0 150273.3	366.9 3332.5	23213.1 22629.1	0.94	4407.8 432257.6	0.800 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2508.0 150273.3	325.0 3311.8	23213.1 22629.1	0.93	4385.7 430088.0	0.814 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2343.9 150273.3	325.3 3313.3	23213.1 22629.1	0.93	4393.8 430887.6	0.808 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2610.1 150273.3	370.0 3328.0	23213.1 22629.1	0.93	4380.3 429563.7	0.821 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	3067.3 95684.9	-511.4 2401.9	21928.3 20293.1	0.93	4353.8 426957.4	0.669 0.006	OK
8F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2611.4 150273.3	1002.5 3083.0	23213.1 22629.1	0.91	4380.3 429556.8	0.759 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3095.3 150273.3	1142.0 3113.5	23213.1 22629.1	0.90	4352.0 426784.6	0.781 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2937.9 150273.3	1141.8 3113.0	23213.1 22629.1	0.90	4361.7 427737.6	0.775 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3210.7 150273.3	1003.3 3080.2	23213.1 22629.1	0.90	4344.5 426053.6	0.781 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	4002.3 89024.2	88.5 2215.8	21694.7 20293.1	0.89	4286.1 420321.0	0.661 0.005	OK
7F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3183.7 153574.3	2394.9 2337.9	23267.9 22085.3	0.86	4346.3 426227.4	0.616 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3680.2 133967.3	1951.6 2238.0	22913.1 22085.3	0.84	4311.4 422805.6	0.604 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3534.4 133967.3	1951.5 2238.2	22913.1 22085.3	0.85	4322.2 423861.7	0.598 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3818.3 153574.3	2392.6 2337.5	23267.9 22085.3	0.84	4300.8 421766.4	0.638 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4943.6 108726.1	1657.2 1483.4	22321.8 20666.2	0.80	4199.9 411866.8	0.551 0.004	OK
6F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4377.1 255117.5	2803.5 2666.4	26394.2 25067.8	0.87	5727.3 561651.4	0.593 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4271.9 187995.3	1992.8 1558.6	25805.1 25067.8	0.87	5737.6 562667.0	0.467 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4139.2 187995.3	1992.7 1558.8	25805.1 25067.8	0.87	5750.3 563911.7	0.463 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3831.0 255117.5	2806.7 2665.6	26394.2 25067.8	0.88	5778.3 566652.9	0.575 0.005	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	6540.0 204179.1	1958.3 1734.7	26015.8 24225.2	0.83	5458.6 535303.1	0.553 0.004	OK
5F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5570.4 243508.1	3443.9 2109.1	26394.2 24646.5	0.88	5592.2 548406.1	0.747 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4865.5 180615.6	2634.1 1538.4	25699.8 24646.5	0.87	5675.9 556613.9	0.594 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4747.7 180615.6	2634.1 1538.4	25699.8 24646.5	0.87	5688.8 557877.9	0.589 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	3848.8 243508.1	3423.5 2106.4	26394.2 24646.5	0.90	5776.7 566500.3	0.682 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	8141.7 195836.6	2583.9 1303.7	25910.5 23803.8	0.85	5191.0 509061.7	0.726 0.005	OK
4F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	6758.9 222546.3	4252.6 1435.5	26226.5 24435.8	0.88	5425.4 532054.2	0.928 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5454.5 155051.1	3557.9 804.5	25278.5 24435.8	0.89	5606.7 549830.9	0.772 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5352.2 155051.1	3557.4 804.5	25278.5 24435.8	0.89	5619.3 551064.6	0.768 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	3863.3 222546.3	4334.9 1441.3	26226.5 24435.8	0.91	5775.4 566375.8	0.835 0.008	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	9742.5 167102.5	3535.0 610.2	25489.1 23382.5	0.86	4865.2 477117.0	0.959 0.007	OK
3F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7957.6 312598.2	5515.5 634.3	30970.2 29137.2	0.91	7426.7 728311.4	0.906 0.008	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	6043.8 200799.0	4593.2 -88.1	29984.9 29137.2	0.91	7730.1 758059.2	0.739 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	5956.6 200799.0	4594.8 -87.8	29984.9 29137.2	0.92	7741.9 759220.1	0.737 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	3867.2 312598.2	5495.3 553.8	30970.2 29137.2	0.94	7974.3 782007.1	0.774 0.007	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11360.7 230267.2	4625.3 -329.3	30408.8 27865.6	0.90	6682.5 655326.6	0.944 0.007	OK
2F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	9157.6 288302.1	6620.5 -657.5	30970.2 28713.4	0.92	7194.2 705510.3	1.091 0.009	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6632.9 200799.0	5824.2 -1155.6	29984.9 28713.4	0.93	7645.5 749768.1	0.917 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6559.6 200799.0	5816.8 -1156.7	29984.9 28713.4	0.93	7656.5 750842.2	0.913 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	3868.5 288302.1	6966.3 -681.2	30970.2 28713.4	0.95	7974.1 781995.7	0.956 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	12976.2 230267.2	5759.4 -1442.7	30408.8 27441.8	0.91	6237.4 611679.4	1.156 0.009	NG
1F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	10368.5 293907.2	6858.5 -1618.7	30970.2 30242.8	0.93	6926.5 679261.4	1.153 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7221.6 257164.6	7443.2 -2437.2	30730.2 30242.8	0.94	7553.2 740713.2	1.126 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7152.0 257164.6	7458.5 -2430.7	30730.2 30242.8	0.94	7564.5 741824.6	1.126 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	3846.8 293907.2	7872.0 -2098.2	30970.2 30242.8	0.96	7976.0 782182.0	1.066 0.010	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	14565.5 257164.6	5680.4 -2406.5	30730.2 29999.1	0.93	5741.9 563084.4	1.174 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	447.2 122301.0	-520.5 301.2	20783.5 20783.5	0.99	4087.9 400882.0	0.148 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	583.6 169560.9	279.9 1348.9	21514.9 21305.9	0.96	4086.2 400724.1	0.347 0.003	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1007.2 169560.9	411.9 1928.5	21514.9 21305.9	0.95	4078.5 399967.0	0.499 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	835.7 169560.9	413.8 1936.3	21514.9 21305.9	0.96	4082.1 400322.1	0.495 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1064.2 169560.9	357.2 1695.9	21514.9 21305.9	0.95	4077.2 399834.3	0.447 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	641.5 122301.0	-387.8 850.8	20783.5 20783.5	0.98	4085.4 400644.4	0.236 0.002	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	386.2 95917.6	-714.0 2080.6	20156.6 19947.6	0.98	4088.4 400939.2	0.519 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1233.8 153590.6	-65.4 2684.1	21305.9 20888.0	0.96	4072.7 399396.6	0.692 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1716.3 153590.6	-107.9 2507.0	21305.9 20992.5	0.95	4056.4 397797.3	0.670 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1537.0 153590.6	-109.3 2504.6	21305.9 20888.0	0.95	4063.1 398452.7	0.663 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1734.5 153590.6	-89.1 2579.6	21305.9 20783.5	0.95	4055.7 397726.9	0.689 0.006	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1448.9 95917.6	-736.2 1934.3	20156.6 19947.6	0.96	4066.1 398748.1	0.535 0.005	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	331.5 94729.8	-617.5 2104.3	20122.3 20122.3	0.98	4088.9 400983.3	0.522 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1903.0 151688.6	237.1 2875.9	21278.9 20963.5	0.94	4048.7 397038.0	0.760 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2447.2 151688.6	262.3 2930.9	21278.9 20963.5	0.93	4021.5 394378.5	0.795 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2257.2 151688.6	261.6 2932.6	21278.9 20963.5	0.93	4031.8 395382.5	0.787 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2424.3 151688.6	246.0 2907.6	21278.9 20963.5	0.93	4022.8 394503.8	0.789 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	2272.0 94729.8	-591.6 2167.4	20122.3 20122.3	0.94	4031.0 395307.5	0.625 0.005	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	165.9 103122.0	-547.4 2385.4	22161.9 22161.9	0.98	4449.8 436375.5	0.536 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2572.8 157437.7	345.0 3319.6	23329.9 23213.1	0.93	4382.3 429757.8	0.816 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3182.1 157437.7	301.1 3293.3	23329.9 23213.1	0.92	4346.4 426237.2	0.834 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2976.6 157437.7	298.6 3294.1	23329.9 23213.1	0.93	4359.4 427507.8	0.826 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3111.7 157437.7	340.9 3308.0	23329.9 23213.1	0.92	4350.9 426682.1	0.834 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3210.9 103122.0	-537.3 2383.6	22161.9 22161.9	0.93	4344.5 426052.6	0.660 0.006	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1.9 103122.0	15.7 2234.4	22161.9 21928.3	1.00	4450.1 436403.1	0.501 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.4 157437.7	941.4 3112.0	23329.9 23213.1	0.91	4342.6 425861.7	0.787 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3912.2 157437.7	1082.1 3144.9	23329.9 23213.1	0.89	4293.4 421036.9	0.816 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3695.9 157437.7	1082.3 3147.4	23329.9 23213.1	0.90	4310.2 422689.3	0.809 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3802.2 157437.7	943.7 3117.0	23329.9 23096.3	0.90	4302.1 421889.2	0.810 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	4151.0 103122.0	31.2 2254.1	22161.9 21928.3	0.90	4273.7 419104.4	0.663 0.005	OK
7F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3907.6 161074.8	2404.2 2395.3	23386.2 23386.2	0.84	4293.8 421073.1	0.635 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4641.6 140063.6	1958.4 2294.3	23031.4 23386.2	0.83	4229.5 414773.3	0.645 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4419.1 140063.6	1957.9 2293.9	23031.4 23386.2	0.84	4250.1 416797.2	0.637 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4501.7 161074.8	2400.5 2392.9	23386.2 23386.2	0.83	4242.6 416058.1	0.655 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	5101.9 117888.7	1667.3 1541.2	22558.4 22085.3	0.80	4183.6 410270.6	0.544 0.004	OK
6F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	5057.4 267577.3	2777.0 2655.3	26394.2 26394.2	0.87	5654.2 554489.5	0.604 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5320.3 204179.1	1971.6 1547.2	26015.8 26394.2	0.86	5623.2 551445.1	0.496 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5131.8 204179.1	1971.7 1547.7	26015.8 26394.2	0.86	5645.6 553643.6	0.489 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	4615.0 267577.3	2782.3 2655.8	26394.2 26394.2	0.87	5702.9 559264.5	0.590 0.005	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	6667.8 213066.1	1936.8 1727.9	26121.1 25278.5	0.83	5439.4 533419.6	0.544 0.004	OK
5F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	6175.7 255117.5	3446.5 2135.7	26394.2 26394.2	0.87	5511.3 540471.4	0.753 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5990.3 187995.3	2626.7 1562.1	25805.1 26394.2	0.86	5536.9 542988.2	0.624 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5847.5 187995.3	2626.2 1562.0	25805.1 26394.2	0.86	5556.2 544875.5	0.618 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	4747.4 255117.5	3418.4 2131.9	26394.2 26394.2	0.89	5688.8 557881.4	0.701 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	8238.0 204179.1	2580.7 1331.5	26015.8 25067.8	0.85	5173.0 507301.7	0.712 0.005	OK
4F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	7331.4 232673.5	4250.2 1430.4	26331.8 26394.2	0.88	5333.7 523053.6	0.929 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6685.6 167102.5	3604.1 805.7	25489.1 26394.2	0.88	5436.7 533153.5	0.816 0.007	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6583.1 167102.5	3605.5 806.1	25489.1 26394.2	0.88	5452.1 534670.8	0.813 0.007	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	4904.2 232673.5	4370.2 1438.5	26331.8 26331.8	0.90	5671.6 556191.8	0.865 0.008	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9821.1 180615.6	3577.3 609.9	25699.8 24646.5	0.86	4847.7 475399.9	0.948 0.008	OK
3F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	8503.5 325914.5	5553.2 631.9	30970.2 30970.2	0.91	7325.0 718335.1	0.912 0.008	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	7382.8 230267.2	4620.8 −137.9	30408.8 30970.2	0.91	7526.5 738099.7	0.778 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	7320.7 230267.2	4619.7 −139.3	30408.8 30970.2	0.91	7536.9 739112.8	0.776 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	5060.6 325914.5	5534.2 514.4	30970.2 30970.2	0.93	7853.6 770178.8	0.807 0.007	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	11432.0 247495.5	4683.5 −372.0	30620.7 29561.1	0.90	6664.1 653523.1	0.930 0.007	OK
2F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	9704.6 312598.2	6710.3 −706.6	30970.2 30970.2	0.92	7077.4 694056.2	1.097 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	8095.3 214777.1	6116.2 −1202.7	30196.9 30970.2	0.92	7401.7 725856.0	0.988 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	8068.7 214777.1	6123.2 −1202.0	30196.9 30970.2	0.92	7406.6 726334.9	0.988 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	5224.9 312598.2	7221.0 −750.7	30970.2 30970.2	0.94	7834.5 768302.8	1.018 0.009	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	13057.7 230267.2	5907.5 −1508.9	30408.8 29137.2	0.91	6213.4 609324.1	1.149 0.010	NG
1F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11006.7 307919.4	6733.7 −1682.4	30970.2 30970.2	0.93	6772.1 664117.9	1.152 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8845.6 257164.6	7186.2 −2710.6	30730.2 30970.2	0.94	7257.8 711745.1	1.149 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8820.4 257164.6	7190.0 −2718.3	30730.2 30970.2	0.94	7262.8 712239.3	1.149 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	5362.1 307919.4	7716.9 −2315.1	30970.2 30970.2	0.95	7818.1 766690.7	1.093 0.010	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	14695.9 268606.9	5623.9 −2528.3	30852.1 30242.8	0.94	5698.7 558850.6	1.169 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	23.5 31364.6	33.5 216.9	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.4	0.186 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	225.0 40300.1	319.9 479.2	7780.8 7754.2	0.94	1170.3 114765.4	0.415 0.004	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	216.0 40300.1	423.7 562.1	7780.8 7780.8	0.94	1170.4 114774.3	0.479 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	179.7 39245.0	419.0 610.3	7754.2 7754.2	0.94	1170.7 114806.0	0.517 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	255.6 38230.8	324.5 545.7	7727.7 7727.7	0.93	1169.9 114732.8	0.471 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	217.6 31364.6	59.6 303.7	7515.2 7701.1	0.95	1170.4 114772.7	0.277 0.003	OK
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	465.6 40300.1	304.2 852.1	7780.8 7727.7	0.93	1166.5 114397.3	0.742 0.007	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	486.5 40300.1	368.0 941.4	7780.8 7780.8	0.92	1166.1 114353.2	0.814 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	427.7 38230.8	312.6 889.3	7727.7 7727.7	0.93	1167.3 114472.2	0.768 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	428.0 35413.5	264.1 805.1	7648.0 7674.6	0.93	1167.3 114471.8	0.701 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	553.1 24076.5	-4.3 528.0	7196.5 7621.5	0.92	1164.5 114199.9	0.504 0.005	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	679.1 39801.1	591.2 994.5	7768.4 7688.2	0.90	1161.0 113855.8	0.862 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	745.6 39801.1	1014.2 1096.7	7768.4 7741.6	0.87	1158.9 113645.8	0.925 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 551	668.9 38759.0	594.8 994.6	7741.6 7688.2	0.90	1161.3 113886.3	0.860 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	580.6 37757.4	332.3 868.9	7714.9 7661.5	0.91	1163.8 114130.8	0.765 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	874.9 28251.0	9.6 575.1	7394.2 7581.3	0.91	1154.1 113181.6	0.580 0.005	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	796.6 50736.0	632.8 1387.7	10228.3 10012.2	0.91	1498.3 146928.9	0.929 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1009.3 50736.0	1004.2 1462.5	10228.3 10084.3	0.88	1491.9 146302.6	0.971 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1023.7 50736.0	646.6 1395.1	10228.3 10048.2	0.90	1491.4 146255.0	0.948 0.010	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	743.4 50736.0	372.4 1151.1	10228.3 9940.2	0.92	1499.6 147062.4	0.787 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1266.2 37689.7	4.9 737.8	9796.1 9868.1	0.91	1482.2 145349.7	0.589 0.005	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	919.9 50736.0	836.8 1289.5	10228.3 10012.2	0.89	1494.7 146583.8	0.866 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1280.5 50736.0	1124.0 1424.3	10228.3 10084.3	0.86	1481.6 145290.6	0.958 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1380.5 50736.0	841.0 1286.4	10228.3 10012.2	0.86	1477.1 144856.5	0.895 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	904.2 50736.0	582.2 1065.8	10228.3 9940.2	0.90	1495.2 146630.6	0.736 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1657.8 36012.8	199.8 712.7	9724.1 9868.1	0.86	1463.1 143482.9	0.598 0.005	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	1050.6 45752.0	884.9 1085.6	10085.2 10085.2	0.86	1490.5 146164.0	0.739 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	1554.6 46949.8	1080.5 1307.3	10121.7 10121.7	0.83	1468.6 144023.4	0.901 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	1730.9 44599.5	890.6 1093.2	10048.7 10085.2	0.82	1459.0 143079.1	0.791 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	576 562	1049.1 42421.3	690.7 850.7	9975.8 10048.7	0.86	1490.5 146169.1	0.601 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	2032.3 29567.4	400.1 501.2	9392.3 9538.2	0.76	1440.1 141230.0	0.489 0.004	OK
6F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	1323.5 97561.4	1076.3 1076.1	16621.9 17079.9	0.88	2964.1 290682.7	0.402 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	1890.1 102326.2	1337.7 1391.2	16713.5 17079.9	0.87	2940.3 288348.5	0.524 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	2103.3 88978.4	1083.1 1083.9	16438.7 17079.9	0.85	2929.2 287257.2	0.442 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	1179.3 85105.6	822.7 775.5	16347.1 17079.9	0.89	2968.9 291145.2	0.319 0.003	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	2410.0 55166.7	443.1 322.9	15339.4 15522.6	0.82	2911.1 285483.1	0.284 0.002	OK
5F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	1634.5 85105.6	1300.3 862.8	16347.1 17079.9	0.88	2952.1 289503.3	0.493 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2238.9 93121.7	1556.1 1098.2	16530.3 17079.9	0.87	2921.5 286502.6	0.599 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	2475.7 81480.2	1306.5 869.4	16255.5 17079.9	0.85	2906.9 285071.6	0.538 0.005	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	1292.0 74891.3	1050.5 632.2	16072.2 17079.9	0.89	2965.2 290788.2	0.401 0.004	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	2784.4 48106.8	672.3 285.3	14973.0 14973.0	0.83	2885.7 282989.9	0.384 0.002	OK
4F	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	1913.0 78081.6	1609.3 633.1	16163.9 16988.3	0.89	2939.2 288236.9	0.610 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2567.0 85105.6	1838.8 884.6	16347.1 17034.1	0.87	2900.9 284481.0	0.710 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	2831.9 74891.3	1617.3 640.4	16072.2 16988.3	0.86	2882.2 282647.8	0.663 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	1383.6 69070.5	1387.1 389.4	15889.0 16988.3	0.91	2962.0 290474.2	0.518 0.005	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3147.0 42320.3	1064.8 26.2	14606.6 14789.8	0.86	2857.6 280232.9	0.547 0.004	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2189.6 111461.2	2137.6 319.5	22395.5 23563.5	0.92	4401.0 431589.9	0.548 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	2900.2 116015.3	2373.2 601.7	22512.3 23621.9	0.90	4364.0 427958.6	0.622 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	3194.8 103122.0	2138.7 326.8	22161.9 23563.5	0.90	4345.6 426156.2	0.590 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	1474.2 89024.2	1906.5 45.1	21694.7 23446.7	0.93	4427.8 434221.1	0.475 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	3511.3 54043.1	1509.7 -377.4	19825.9 20293.1	0.90	4323.9 424025.2	0.505 0.004	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	2444.4 103122.0	2361.8 -216.7	22161.9 23446.7	0.93	4388.9 430404.3	0.616 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3226.7 111461.2	2698.5 50.3	22395.5 23563.5	0.91	4343.5 425950.0	0.714 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	3557.3 95684.9	2390.7 -203.7	21928.3 23446.7	0.91	4320.5 423698.3	0.671 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	1568.2 89024.2	2041.5 -473.7	21694.7 23446.7	0.95	4424.9 433934.0	0.515 0.005	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	3872.0 54043.1	1732.1 -815.2	19825.9 19825.9	0.93	4296.6 421351.0	0.585 0.004	OK
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	2590.0 108572.5	4277.4 -494.6	22317.6 22989.2	0.93	4381.4 429668.6	1.033 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	3518.6 113628.2	4238.1 -313.3	22451.9 23056.4	0.92	4323.3 423973.9	1.059 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	3929.2 108572.5	4206.5 -506.4	22317.6 23056.4	0.92	4292.0 420903.3	1.075 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	1715.1 99423.1	4302.3 -677.0	22049.0 22989.2	0.94	4420.0 433449.9	1.007 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	4252.6 84280.7	4048.4 -1122.9	21511.7 21511.7	0.92	4264.9 418246.7	1.078 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	305.8 67656.5	-473.4 -807.5	20574.5 19111.7	0.95	4089.1 401001.7	0.204 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	447.2 122301.0	381.4 620.4	20783.5 20783.5	0.95	4087.9 400882.0	0.166 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	23.5 37255.5	23.1 26.3	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114876.4	0.025 0.000	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	193.8 50267.5	-335.9 -232.9	19947.6 18066.8	0.95	4089.7 401064.5	0.089 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	386.2 89000.1	298.2 254.3	20156.6 19947.6	0.94	4088.4 400939.2	0.088 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	37.0 49645.0	-343.9 -381.4	19912.0 18019.5	0.97	4090.1 401105.2	0.093 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	331.5 94729.8	341.7 347.1	20122.3 20122.3	0.94	4088.9 400983.3	0.097 0.001	OK
9F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	165.9 103122.0	289.7 302.1	22161.9 22161.9	0.96	4449.8 436375.5	0.073 0.001	OK
8F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1.9 95684.9	314.8 366.4	22161.9 21928.3	1.00	4450.1 436403.1	0.082 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	350.6 112411.2	-828.0 -1454.5	21462.7 20574.5	0.96	4088.7 400968.7	0.358 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	583.6 153590.6	832.2 1320.6	21514.9 21305.9	0.95	4086.2 400724.1	0.335 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	225.0 39245.0	206.1 243.5	7780.8 7754.2	0.93	1170.3 114765.4	0.223 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	881.9 89000.1	-601.6 -489.8	21201.5 19947.6	0.91	4081.2 400232.9	0.179 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1233.8 127742.6	615.7 538.3	21305.9 20888.0	0.91	4072.7 399396.6	0.197 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	465.6 38230.8	178.6 182.4	7780.8 7727.7	0.89	1166.5 114397.3	0.201 0.002	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1452.4 94729.8	-605.4 -712.5	21173.7 20122.3	0.89	4066.0 398736.7	0.229 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1903.0 131901.8	649.2 727.6	21278.9 20963.5	0.89	4048.7 397038.0	0.251 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	679.1 36794.1	180.4 177.8	7768.4 7688.2	0.87	1161.0 113855.8	0.224 0.002	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2032.0 120854.4	-631.1 -709.0	23213.1 22629.1	0.88	4407.8 432257.6	0.232 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2572.8 150273.3	628.3 696.2	23329.9 23213.1	0.88	4382.3 429757.8	0.250 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	796.6 43488.4	188.9 175.8	10228.3 10012.2	0.87	1498.3 146928.9	0.190 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2611.4 120854.4	-625.5 -673.0	23213.1 22629.1	0.86	4380.3 429556.8	0.248 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.4 150273.3	645.7 740.4	23329.9 23213.1	0.86	4342.6 425861.7	0.286 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	919.9 43488.4	181.7 187.8	10228.3 10012.2	0.86	1494.7 146583.8	0.201 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3183.7 100591.5	-501.9 -628.4	23267.9 22085.3	0.84	4346.3 426227.4	0.267 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3907.6 161074.8	738.6 792.0	23386.2 23386.2	0.85	4293.8 421073.1	0.322 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	1050.6 45752.0	239.2 219.3	10085.2 10085.2	0.85	1490.5 146164.0	0.243 0.002	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4377.1 144257.9	-645.6 -705.2	26394.2 25067.8	0.83	5727.3 561651.4	0.277 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	5057.4 280972.7	915.3 999.8	26394.2 26394.2	0.87	5654.2 554489.5	0.341 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	1323.5 125355.9	457.9 562.4	16621.9 17079.9	0.91	2964.1 290682.7	0.252 0.002	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5570.4 125796.7	-629.6 -561.0	26394.2 24646.5	0.80	5592.2 548406.1	0.315 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	6175.7 261236.0	904.2 913.9	26394.2 26394.2	0.85	5511.3 540471.4	0.367 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	1634.5 125355.9	406.2 445.2	16347.1 17079.9	0.89	2952.1 289503.3	0.235 0.002	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	6758.9 117867.6	-486.4 -563.5	26226.5 24435.8	0.78	5425.4 532054.2	0.355 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	7331.4 243508.1	761.1 878.9	26331.8 26394.2	0.84	5333.7 523053.6	0.406 0.002	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	1913.0 118919.3	351.8 411.8	16163.9 16988.3	0.88	2939.2 288236.9	0.242 0.001	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7957.6 156602.3	-625.2 -690.8	30970.2 29137.2	0.79	7426.7 728311.4	0.343 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	8503.5 340100.2	906.7 1015.5	30970.2 30970.2	0.85	7325.0 718335.1	0.383 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2189.6 173393.4	391.1 464.0	22395.5 23563.5	0.90	4401.0 431589.9	0.192 0.001	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	9157.6 139786.2	-355.1 -582.3	30970.2 28713.4	0.79	7194.2 705510.3	0.380 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	9704.6 312598.2	771.6 814.0	30970.2 30970.2	0.83	7077.4 694056.2	0.399 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	2444.4 165126.9	335.6 345.4	22161.9 23446.7	0.88	4388.9 430404.3	0.180 0.001	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	10368.5 217997.8	-596.0 -908.3	30970.2 30242.8	0.82	6926.5 679261.4	0.439 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11006.7 307919.4	348.3 587.1	30970.2 30970.2	0.85	6772.1 664117.9	0.419 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	2590.0 137842.5	-13.6 81.3	22317.6 22989.2	0.94	4381.4 429668.6	0.134 0.000	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	765.6 112411.2	-836.5 -1479.2	21462.7 20574.5	0.94	4083.4 400448.1	0.378 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1007.2 153590.6	743.9 1204.3	21514.9 21305.9	0.93	4078.5 399967.0	0.324 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	216.0 40300.1	148.9 165.8	7780.8 7780.8	0.93	1170.4 114774.3	0.160 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1344.8 89000.1	-630.8 -528.8	21201.5 19947.6	0.89	4069.4 399075.0	0.206 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1716.3 133555.7	508.3 425.8	21305.9 20992.5	0.90	4056.4 397797.3	0.195 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	486.5 40300.1	129.8 132.7	7780.8 7780.8	0.89	1166.1 114353.2	0.165 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1921.6 94729.8	-644.1 -739.3	21173.7 20122.3	0.87	4047.8 396958.4	0.255 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2447.2 131901.8	529.6 612.7	21278.9 20963.5	0.87	4021.5 394378.5	0.250 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	745.6 38759.0	124.6 106.2	7768.4 7741.6	0.87	1158.9 113645.8	0.191 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2508.0 120854.4	-653.7 -735.6	23213.1 22629.1	0.86	4385.7 430088.0	0.257 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3182.1 150273.3	524.1 583.8	23329.9 23213.1	0.86	4346.4 426237.2	0.253 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1009.3 45721.4	136.1 94.4	10228.3 10084.3	0.87	1491.9 146302.6	0.181 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3095.3 120854.4	-656.6 -724.2	23213.1 22629.1	0.85	4352.0 426784.6	0.278 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3912.2 150273.3	543.1 606.1	23329.9 23213.1	0.85	4293.4 421036.9	0.287 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1280.5 45721.4	131.4 111.5	10228.3 10084.3	0.85	1481.6 145290.6	0.203 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3680.2 100591.5	-556.0 -707.9	22913.1 22085.3	0.83	4311.4 422805.6	0.304 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4641.6 161074.8	540.3 607.4	23031.4 23386.2	0.84	4229.5 414773.3	0.320 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	1554.6 46949.8	132.7 130.1	10121.7 10121.7	0.82	1468.6 144023.4	0.228 0.001	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4271.9 144257.9	-703.6 -871.8	25805.1 25067.8	0.84	5737.6 562667.0	0.298 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5320.3 280972.7	610.7 736.3	26015.8 26394.2	0.87	5623.2 551445.1	0.315 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	1890.1 125355.9	230.0 307.4	16713.5 17079.9	0.89	2940.3 288348.5	0.206 0.001	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4865.5 125796.7	-691.5 -727.9	25699.8 24646.5	0.81	5675.9 556613.9	0.300 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5990.3 267577.3	598.5 683.3	25805.1 26394.2	0.86	5536.9 542988.2	0.333 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2238.9 125355.9	194.6 236.2	16530.3 17079.9	0.88	2921.5 286502.6	0.206 0.001	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5454.5 117867.6	-583.8 -715.6	25278.5 24435.8	0.80	5606.7 549830.9	0.325 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6685.6 243508.1	533.0 669.2	25489.1 26394.2	0.85	5436.7 533153.5	0.361 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2567.0 122074.0	169.5 218.5	16347.1 17034.1	0.87	2900.9 284481.0	0.222 0.001	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	6043.8 156602.3	-701.1 -820.5	29984.9 29137.2	0.82	7730.1 758059.2	0.293 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	7382.8 340100.2	624.6 777.9	30408.8 30970.2	0.87	7526.5 738099.7	0.327 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	2900.2 177761.5	184.8 248.7	22512.3 23621.9	0.89	4364.0 427958.6	0.179 0.001	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6632.9 139786.2	-576.9 -684.7	29984.9 28713.4	0.80	7645.5 749768.1	0.302 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	8095.3 325914.5	543.2 677.2	30196.9 30970.2	0.86	7401.7 725856.0	0.341 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	3226.7 173393.4	165.5 199.8	22395.5 23563.5	0.88	4343.5 425950.0	0.184 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7221.6 217997.8	-585.4 -814.9	30730.2 30242.8	0.84	7553.2 740713.2	0.326 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8845.6 307919.4	314.7 690.2	30730.2 30970.2	0.88	7257.8 711745.1	0.364 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	3518.6 141404.6	8.3 112.8	22451.9 23056.4	0.92	4323.3 423973.9	0.180 0.000	OK

Ｘ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	518.6 112411.2	386.8 -688.0	20574.5 19111.7	0.99	4087.1 400804.6	0.194 0.002	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	835.9 165342.6	-356.8 -1521.5	21462.7 20574.5	0.96	4082.1 400321.7	0.398 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	586.0 165342.6	-424.5 -1810.4	21462.7 20574.5	0.96	4086.2 400720.9	0.456 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	766.2 165342.6	-431.7 -1841.9	21462.7 20574.5	0.96	4083.4 400447.2	0.471 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	350.7 165342.6	-233.0 -1255.9	21462.7 20574.5	0.97	4088.7 400968.5	0.316 0.003	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	305.0 112411.2	547.1 -253.1	20574.5 19111.7	0.99	4089.1 401002.2	0.148 0.001	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1325.1 89000.1	727.9 -1941.8	19947.6 18066.8	0.96	4070.0 399134.2	0.537 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1423.1 146438.6	76.6 -2594.1	21201.5 19947.6	0.95	4066.9 398831.5	0.681 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1169.1 146438.6	100.6 -2504.3	21201.5 19947.6	0.96	4074.5 399571.3	0.649 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1344.8 146438.6	102.6 -2494.6	21201.5 19947.6	0.95	4069.4 399074.9	0.655 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	884.8 146438.6	76.7 -2599.4	21201.5 19947.6	0.96	4081.2 400227.3	0.660 0.006	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	191.8 89000.1	723.2 -1995.6	19947.6 18066.8	0.99	4089.7 401065.4	0.492 0.005	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	2133.3 87897.9	614.5 -2155.9	19912.0 18019.5	0.94	4038.0 395993.8	0.629 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2010.4 144625.2	-226.1 -2896.0	21173.7 20122.3	0.94	4043.8 396566.1	0.772 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1751.1 144625.2	-242.2 -2926.0	21173.7 20122.3	0.94	4055.0 397661.7	0.768 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1921.4 144625.2	-243.5 -2928.7	21173.7 20122.3	0.94	4047.9 396959.1	0.776 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1456.0 144625.2	-221.7 -2896.1	21173.7 20122.3	0.95	4065.9 398724.9	0.749 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	35.9 87897.9	628.8 -2127.1	19912.0 18019.5	0.99	4090.1 401105.3	0.519 0.005	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	3065.3 95684.9	508.6 -2399.8	21928.3 20293.1	0.93	4353.9 426969.8	0.669 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2608.0 150273.3	-372.7 -3325.9	23213.1 22629.1	0.93	4380.4 429574.6	0.820 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2343.2 150273.3	-328.0 -3311.2	23213.1 22629.1	0.93	4393.9 430891.0	0.808 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2507.7 150273.3	-327.6 -3309.7	23213.1 22629.1	0.93	4385.7 430089.7	0.813 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2036.8 150273.3	-369.7 -3330.6	23213.1 22629.1	0.94	4407.6 432238.1	0.800 0.008	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3999.3 89024.2	-90.5 -2213.1	21694.7 20293.1	0.89	4286.3 420345.5	0.660 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3208.1 150273.3	-1005.3 -3077.6	23213.1 22629.1	0.90	4344.7 426070.6	0.780 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2936.9 150273.3	-1143.8 -3110.4	23213.1 22629.1	0.90	4361.8 427743.5	0.775 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3094.5 150273.3	-1144.0 -3110.9	23213.1 22629.1	0.90	4352.0 426789.0	0.780 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2617.1 150273.3	-1004.4 -3080.1	23213.1 22629.1	0.91	4380.0 429526.7	0.758 0.007	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4939.7 108726.1	-1658.7 -1481.5	22321.8 20666.2	0.80	4200.3 411906.4	0.551 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3815.3 153574.3	-2394.0 -2335.7	23267.9 22085.3	0.84	4301.0 421788.7	0.639 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3533.0 133967.3	-1952.8 -2236.3	22913.1 22085.3	0.85	4322.3 423871.7	0.598 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3678.7 133967.3	-1952.9 -2236.1	22913.1 22085.3	0.84	4311.5 422816.4	0.603 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3190.3 153574.3	-2396.3 -2336.0	23267.9 22085.3	0.86	4345.9 426184.9	0.616 0.006	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	6534.4 204179.1	-1960.5 -1733.3	26015.8 24225.2	0.83	5459.4 535384.6	0.553 0.004	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3826.5 255117.5	-2808.8 -2664.1	26394.2 25067.8	0.88	5778.6 566691.1	0.575 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4138.2 187995.3	-1994.7 -1557.5	25805.1 25067.8	0.87	5750.4 563920.8	0.463 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4270.7 187995.3	-1994.8 -1557.3	25805.1 25067.8	0.87	5737.7 562677.8	0.468 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4383.8 255117.5	-2805.6 -2664.9	26394.2 25067.8	0.87	5726.6 561585.4	0.594 0.005	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	8134.5 195836.6	-2586.0 -1301.5	25910.5 23803.8	0.85	5192.3 509192.3	0.726 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	3843.3 243508.1	-3425.6 -2104.2	26394.2 24646.5	0.90	5777.2 566548.0	0.682 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4746.8 180615.6	-2636.1 -1536.3	25699.8 24646.5	0.87	5688.9 557887.6	0.590 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4864.2 180615.6	-2636.1 -1536.3	25699.8 24646.5	0.87	5676.0 556628.5	0.594 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5577.3 243508.1	-3446.3 -2106.9	26394.2 24646.5	0.88	5591.3 548319.2	0.747 0.006	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	9734.0 167102.5	-3538.0 -608.0	25489.1 23382.5	0.86	4867.1 477301.8	0.959 0.007	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	3856.7 222546.3	-4338.1 -1439.0	26226.5 24435.8	0.91	5776.0 566432.6	0.835 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5351.3 155051.1	-3560.5 -802.4	25278.5 24435.8	0.89	5619.4 551075.9	0.769 0.006	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5453.0 155051.1	-3561.0 -802.4	25278.5 24435.8	0.89	5606.9 549849.4	0.773 0.006	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	6766.0 222546.3	-4254.8 -1433.1	26226.5 24435.8	0.88	5424.3 531946.8	0.929 0.008	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11351.1 230267.2	-4627.5 332.4	30408.8 27865.6	0.90	6684.9 655567.5	0.943 0.007	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	3860.0 312598.2	-5497.2 -550.7	30970.2 29137.2	0.94	7974.9 782069.4	0.774 0.007	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	5955.5 200799.0	-4596.7 90.8	29984.9 29137.2	0.92	7742.0 759234.5	0.737 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	6041.8 200799.0	-4595.0 91.1	29984.9 29137.2	0.91	7730.3 758085.5	0.740 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7964.8 312598.2	-5517.4 -632.1	30970.2 29137.2	0.91	7425.4 728184.5	0.907 0.008	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	12965.9 230267.2	-5763.4 1445.1	30408.8 27441.8	0.91	6240.4 611976.0	1.156 0.009	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	3860.9 288302.1	-6970.4 683.3	30970.2 28713.4	0.95	7974.8 782061.1	0.957 0.009	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6558.3 200799.0	-5820.9 1158.6	29984.9 28713.4	0.93	7656.6 750860.8	0.914 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6630.4 200799.0	-5828.3 1157.5	29984.9 28713.4	0.93	7645.9 749804.6	0.917 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	9164.8 288302.1	-6622.3 659.4	30970.2 28713.4	0.92	7192.7 705363.1	1.092 0.009	NG
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	14554.8 257164.6	-5680.2 2410.1	30730.2 29999.1	0.93	5745.4 563430.1	1.174 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	3838.6 293907.2	-7871.0 2101.8	30970.2 30242.8	0.96	7976.7 782251.5	1.065 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7150.6 257164.6	-7456.8 2434.6	30730.2 30242.8	0.94	7564.7 741846.6	1.125 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7219.0 257164.6	-7441.6 2441.1	30730.2 30242.8	0.94	7553.6 740755.9	1.126 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	10375.9 293907.2	-6855.9 1619.8	30970.2 30242.8	0.93	6924.8 679090.2	1.153 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	653.6 122301.0	379.2 -882.6	20783.5 20783.5	0.98	4085.3 400626.8	0.244 0.002	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1060.9 169560.9	-357.9 -1692.1	21514.9 21305.9	0.95	4077.3 399842.2	0.446 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	826.6 169560.9	-401.1 -1873.9	21514.9 21305.9	0.96	4082.3 400339.2	0.480 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1012.9 169560.9	-412.3 -1923.9	21514.9 21305.9	0.95	4078.4 399954.2	0.499 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	573.9 169560.9	-286.7 -1372.3	21514.9 21305.9	0.96	4086.4 400736.7	0.352 0.003	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	451.0 122301.0	520.6 -295.4	20783.5 20783.5	0.99	4087.8 400878.2	0.148 0.001	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1460.9 95917.6	735.8 -1923.0	20156.6 19947.6	0.96	4065.7 398709.0	0.532 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1775.6 153590.6	86.8 -2579.1	21305.9 20888.0	0.95	4054.0 397564.8	0.690 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1535.5 153590.6	102.5 -2521.9	21305.9 20992.5	0.95	4063.1 398457.9	0.666 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1675.8 153590.6	104.5 -2506.7	21305.9 20888.0	0.95	4058.0 397951.7	0.669 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1218.1 153590.6	64.5 -2675.3	21305.9 20783.5	0.96	4073.2 399439.7	0.689 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	390.9 95917.6	711.0 -2080.9	20156.6 19947.6	0.98	4088.4 400935.0	0.520 0.005	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	2283.5 94729.8	588.7 -2167.7	20122.3 20122.3	0.94	4030.4 395248.7	0.626 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2508.8 151688.6	-248.2 -2905.1	21278.9 20963.5	0.93	4018.0 394035.4	0.791 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2266.4 151688.6	-262.5 -2924.3	21278.9 20963.5	0.93	4031.3 395335.8	0.786 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2359.3 151688.6	-264.6 -2927.4	21278.9 20963.5	0.93	4026.4 394853.3	0.790 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1880.9 151688.6	-239.4 -2875.6	21278.9 20963.5	0.94	4049.6 397132.0	0.759 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	337.3 94729.8	615.4 -2101.1	20122.3 20122.3	0.98	4088.8 400978.9	0.521 0.005	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3221.8 103122.0	536.2 -2380.6	22161.9 22161.9	0.93	4343.8 425982.3	0.660 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.8 157437.7	-342.5 -3305.9	23329.9 23213.1	0.92	4342.6 425858.7	0.838 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2999.3 157437.7	-300.6 -3293.7	23329.9 23213.1	0.92	4358.0 427371.4	0.827 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3043.0 157437.7	-302.3 -3291.2	23329.9 23213.1	0.92	4355.3 427106.9	0.828 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2542.8 157437.7	-345.9 -3317.2	23329.9 23213.1	0.93	4383.9 429911.7	0.814 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	172.8 103122.0	546.0 -2383.5	22161.9 22161.9	0.98	4449.8 436373.1	0.536 0.005	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	4161.2 103122.0	-32.6 -2253.2	22161.9 21928.3	0.90	4272.8 419019.0	0.664 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3973.7 157437.7	-945.0 -3115.5	23329.9 23213.1	0.90	4288.4 420550.6	0.815 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3727.7 157437.7	-1083.5 -3145.3	23329.9 23213.1	0.90	4307.8 422452.2	0.810 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3726.9 157437.7	-1083.5 -3143.8	23329.9 23213.1	0.90	4307.9 422458.6	0.809 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3205.4 157437.7	-942.9 -3111.2	23329.9 23096.3	0.91	4344.9 426087.7	0.786 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	9.9 103122.0	-17.0 -2233.1	22161.9 21928.3	1.00	4450.1 436403.0	0.500 0.005	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	5111.5 117888.7	-1668.2 -1539.7	22558.4 22085.3	0.80	4182.6 410171.9	0.545 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4713.7 161074.8	-2401.7 -2391.7	23386.2 23386.2	0.83	4222.6 414096.4	0.663 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4456.9 140063.6	-1959.0 -2292.7	23031.4 23386.2	0.83	4246.7 416460.8	0.638 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4415.1 140063.6	-1959.5 -2292.9	23031.4 23386.2	0.84	4250.5 416832.5	0.636 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3869.7 161074.8	-2405.1 -2393.9	23386.2 23386.2	0.85	4296.8 421369.3	0.634 0.006	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	6677.2 213066.1	-1937.3 -1727.0	26121.1 25278.5	0.83	5437.9 533279.2	0.544 0.004	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4895.6 267577.3	-2781.9 -2654.8	26394.2 26394.2	0.87	5672.5 556286.5	0.599 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5157.3 204179.1	-1972.2 -1546.7	26015.8 26394.2	0.86	5642.6 553350.5	0.490 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5028.5 204179.1	-1972.2 -1546.2	26015.8 26394.2	0.86	5657.5 554814.3	0.486 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	5032.5 267577.3	-2777.6 -2654.5	26394.2 26394.2	0.87	5657.1 554769.4	0.603 0.005	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	8247.2 204179.1	-2580.6 -1331.1	26015.8 25067.8	0.85	5171.3 507133.8	0.712 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	5098.2 255117.5	-3421.4 -2132.0	26394.2 26394.2	0.89	5649.5 554026.9	0.713 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5858.1 187995.3	-2626.1 -1561.5	25805.1 26394.2	0.86	5554.8 544736.6	0.619 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5632.4 187995.3	-2626.3 -1561.6	25805.1 26394.2	0.86	5584.3 547630.4	0.611 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	6167.3 255117.5	-3446.3 -2135.3	26394.2 26394.2	0.87	5512.5 540588.0	0.753 0.006	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9830.0 180615.6	-3577.3 -610.0	25699.8 24646.5	0.86	4845.7 475204.9	0.948 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	5315.5 232673.5	-4356.9 -1437.4	26331.8 26394.2	0.90	5623.8 551502.0	0.876 0.008	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6585.2 167102.5	-3606.3 -806.1	25489.1 26394.2	0.88	5451.8 534640.2	0.813 0.007	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6271.0 167102.5	-3606.1 -806.0	25489.1 26394.2	0.88	5497.8 539147.6	0.802 0.007	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	7333.4 232673.5	-4252.2 -1430.4	26331.8 26331.8	0.88	5333.3 523020.6	0.929 0.008	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	11440.7 247495.5	-4682.8 372.0	30620.7 29561.1	0.90	6661.8 653302.3	0.930 0.007	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	5525.2 325914.5	-5541.8 -526.4	30970.2 30970.2	0.93	7798.0 764718.6	0.821 0.007	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	7317.4 230267.2	-4618.8 140.1	30408.8 30970.2	0.91	7537.4 739166.6	0.776 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	6918.9 230267.2	-4618.4 139.9	30408.8 30970.2	0.92	7601.6 745466.1	0.763 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	8513.3 325914.5	-5552.5 -630.1	30970.2 30970.2	0.91	7323.1 718149.7	0.912 0.008	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	13066.3 230267.2	-5905.5 1507.9	30408.8 29137.2	0.91	6210.8 609075.3	1.149 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	5735.4 312598.2	-7178.9 753.4	30970.2 30970.2	0.94	7771.2 762092.0	1.029 0.009	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	8063.8 214777.1	-6124.3 1201.1	30196.9 30970.2	0.92	7407.4 726421.7	0.988 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	7589.6 214777.1	-6137.2 1201.8	30196.9 30970.2	0.92	7491.5 734662.7	0.974 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	9718.7 312598.2	-6708.9 705.5	30970.2 30970.2	0.92	7074.3 693752.8	1.097 0.010	NG
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	14704.5 268606.9	-5616.6 2525.4	30852.1 30242.8	0.94	5695.8 558569.8	1.169 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	5906.4 307919.4	-7660.0 2265.9	30970.2 30970.2	0.95	7748.6 759881.0	1.103 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8821.5 257164.6	-7188.9 2719.4	30730.2 30970.2	0.94	7262.6 712219.1	1.149 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8308.0 257164.6	-7287.7 2740.8	30730.2 30970.2	0.94	7362.2 721984.3	1.143 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11015.4 307919.4	-6730.9 1680.8	30970.2 30970.2	0.93	6769.9 663904.6	1.152 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	238.8 31364.6	-70.0 -353.3	7515.2 7701.1	0.95	1170.1 114751.3	0.320 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	199.0 40300.1	-404.4 -567.3	7780.8 7754.2	0.94	1170.5 114789.9	0.483 0.005	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	186.0 40300.1	-409.0 -543.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114801.0	0.462 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	274.5 39245.0	-355.9 -551.4	7754.2 7754.2	0.93	1169.7 114710.7	0.477 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	186.5 38230.8	-295.3 -495.8	7727.7 7727.7	0.94	1170.6 114800.5	0.426 0.004	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	33.2 31364.6	-26.1 -195.8	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.2	0.169 0.002	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	573.5 24076.5	6.9 -512.6	7196.5 7621.5	0.92	1164.0 114148.9	0.494 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	449.6 40300.1	-314.4 -895.3	7780.8 7727.7	0.93	1166.9 114429.8	0.776 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	447.6 40300.1	-367.1 -935.9	7780.8 7780.8	0.93	1166.9 114433.7	0.806 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	494.7 38230.8	-304.2 -851.8	7727.7 7727.7	0.92	1165.9 114335.4	0.744 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	387.9 35413.5	-263.8 -799.3	7648.0 7674.6	0.93	1168.0 114544.3	0.693 0.007	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	896.7 28251.0	-11.2 -579.0	7394.2 7581.3	0.91	1153.3 113096.1	0.585 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	692.3 39801.1	-594.1 -992.3	7768.4 7688.2	0.89	1160.6 113815.7	0.861 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	701.4 39801.1	-1012.7 -1098.1	7768.4 7741.6	0.87	1160.3 113787.5	0.923 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 551	668.4 38759.0	-588.4 -994.7	7741.6 7688.2	0.90	1161.3 113887.9	0.861 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	584.0 37757.4	-333.5 -869.7	7714.9 7661.5	0.91	1163.7 114122.0	0.765 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1289.7 37689.7	-4.8 -735.7	9796.1 9868.1	0.91	1481.2 145251.9	0.590 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1049.0 50736.0	-647.8 -1396.0	10228.3 10012.2	0.89	1490.5 146169.7	0.950 0.010	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	961.5 50736.0	-1002.1 -1464.1	10228.3 10084.3	0.88	1493.4 146456.2	0.970 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	745.7 50736.0	-629.7 -1390.8	10228.3 10048.2	0.91	1499.6 147056.9	0.927 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	789.9 50736.0	-372.5 -1149.8	10228.3 9940.2	0.92	1498.4 146946.4	0.790 0.008	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1683.0 36012.8	-200.2 -713.0	9724.1 9868.1	0.86	1461.7 143345.9	0.600 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1405.6 50736.0	-840.3 -1285.1	10228.3 10012.2	0.86	1476.0 144742.4	0.896 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1227.9 50736.0	-1122.6 -1426.4	10228.3 10084.3	0.86	1483.7 145505.5	0.956 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	825.7 50736.0	-836.8 -1292.5	10228.3 10012.2	0.89	1497.5 146852.0	0.862 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	998.8 50736.0	-582.6 -1065.8	10228.3 9940.2	0.89	1492.2 146337.1	0.743 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	2059.0 29567.4	-400.3 -500.7	9392.3 9538.2	0.76	1438.3 141051.8	0.491 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	1748.0 45752.0	-891.1 -1094.1	10085.2 10085.2	0.82	1458.0 142982.2	0.794 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	1491.1 46949.8	-1081.9 -1308.5	10121.7 10121.7	0.84	1471.8 144338.6	0.897 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	904.0 44599.5	-885.0 -1085.3	10048.7 10085.2	0.87	1495.2 146631.3	0.729 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	576 562	1213.3 42421.3	-690.9 -850.3	9975.8 10048.7	0.85	1484.3 145563.8	0.613 0.006	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	2438.5 55166.7	-443.1 -322.8	15339.4 15522.6	0.82	2909.3 285305.9	0.286 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2051.3 97561.4	-1082.9 -1083.3	16621.9 17079.9	0.86	2932.0 287534.2	0.440 0.004	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	1791.3 102326.2	-1337.4 -1389.6	16713.5 17079.9	0.87	2945.1 288815.0	0.519 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	1064.3 88978.4	-1076.2 -1075.9	16438.7 17079.9	0.89	2972.2 291476.0	0.390 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	1556.9 85105.6	-823.0 -775.4	16347.1 17079.9	0.87	2955.3 289820.7	0.339 0.003	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	2814.8 48106.8	-671.9 -285.3	14973.0 14973.0	0.83	2883.5 282771.7	0.386 0.002	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2335.0 85105.6	-1306.4 -869.7	16347.1 17079.9	0.86	2915.8 285939.1	0.531 0.005	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2094.4 93121.7	-1555.9 -1098.6	16530.3 17079.9	0.87	2929.7 287305.1	0.591 0.005	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	1239.3 81480.2	-1299.9 -862.8	16255.5 17079.9	0.90	2967.0 290959.3	0.473 0.004	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	1935.4 74891.3	-1049.9 -632.0	16072.2 17079.9	0.87	2938.1 288126.4	0.435 0.004	OK
4F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3179.0 42320.3	-1064.9 -26.7	14606.6 14789.8	0.86	2854.9 279973.7	0.549 0.004	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2607.3 78081.6	-1616.5 -640.6	16163.9 16988.3	0.87	2898.2 284213.8	0.650 0.006	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2375.2 85105.6	-1838.6 -884.8	16347.1 17034.1	0.88	2913.3 285696.1	0.700 0.006	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	1384.1 74891.3	-1609.3 -633.5	16072.2 16988.3	0.91	2962.0 290472.2	0.583 0.006	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	2287.3 69070.5	-1388.0 -389.9	15889.0 16988.3	0.88	2918.6 286221.6	0.569 0.005	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	3544.5 54043.1	-1508.3 377.5	19825.9 20293.1	0.90	4321.5 423789.8	0.507 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2886.6 111461.2	-2141.2 -327.5	22395.5 23563.5	0.91	4364.8 428037.6	0.577 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	2658.4 116015.3	-2373.5 -602.0	22512.3 23621.9	0.91	4377.7 429308.3	0.612 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	1525.8 103122.0	-2136.9 -319.6	22161.9 23563.5	0.93	4426.2 434065.9	0.522 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	2641.2 89024.2	-1901.9 -44.3	21694.7 23446.7	0.91	4378.7 429399.3	0.523 0.004	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	3906.2 54043.1	-1734.0 813.9	19825.9 19825.9	0.93	4293.9 421084.5	0.587 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3176.5 103122.0	-2379.7 205.8	22161.9 23446.7	0.92	4346.8 426272.8	0.651 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2937.4 111461.2	-2695.2 -50.1	22395.5 23563.5	0.92	4361.7 427740.5	0.702 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	1653.3 95684.9	-2361.6 215.9	21928.3 23446.7	0.94	4422.1 433658.9	0.583 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	2977.0 89024.2	-2055.4 469.5	21694.7 23446.7	0.93	4359.3 427505.3	0.581 0.005	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	4287.2 84280.7	-4039.5 1124.6	21511.7 21511.7	0.92	4261.9 417950.3	1.078 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	3531.3 108572.5	-4234.7 496.0	22317.6 22989.2	0.92	4322.4 423883.4	1.064 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	3218.3 113628.2	-4254.2 310.6	22451.9 23056.4	0.92	4344.0 426004.7	1.050 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	1735.8 108572.5	-4301.2 495.7	22317.6 23056.4	0.94	4419.2 433378.0	1.005 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	3213.0 99423.1	-4246.4 689.4	22049.0 22989.2	0.92	4344.4 426038.9	1.058 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	518.6 67656.5	-443.8 -861.0	20574.5 19111.7	0.93	4087.1 400804.6	0.225 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	653.6 122301.0	551.4 778.9	20783.5 20783.5	0.94	4085.3 400626.8	0.211 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	238.8 37255.5	160.0 192.8	7515.2 7701.1	0.93	1170.1 114751.3	0.185 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1325.1 50267.5	-395.7 -342.0	19947.6 18066.8	0.85	4070.0 399134.2	0.158 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1460.9 89000.1	324.6 223.1	20156.6 19947.6	0.89	4065.7 398709.0	0.145 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	573.5 34543.3	104.6 99.0	7196.5 7621.5	0.87	1164.0 114148.9	0.159 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	2133.3 49645.0	-432.9 -430.2	19912.0 18019.5	0.79	4038.0 395993.8	0.206 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	2283.5 94729.8	355.4 397.0	20122.3 20122.3	0.85	4030.4 395248.7	0.198 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	896.7 33287.4	104.1 114.6	7394.2 7581.3	0.84	1153.3 113096.1	0.206 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	3065.3 60544.4	-385.2 -399.8	21928.3 20293.1	0.78	4353.9 426969.8	0.225 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	3221.8 103122.0	403.2 394.1	22161.9 22161.9	0.83	4343.8 425982.3	0.223 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1289.7 39486.6	131.4 134.2	9796.1 9868.1	0.82	1481.2 145251.9	0.207 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3999.3 60544.4	-385.1 -459.1	21694.7 20293.1	0.76	4286.3 420345.5	0.281 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	4161.2 95684.9	416.8 332.3	22161.9 21928.3	0.81	4272.8 419019.0	0.269 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1683.0 39486.6	118.8 103.8	9724.1 9868.1	0.81	1461.7 143345.9	0.239 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4939.7 66617.7	-404.3 -508.1	22321.8 20666.2	0.76	4200.3 411906.4	0.332 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	5111.5 100591.5	227.6 224.3	22558.4 22085.3	0.78	4182.6 410171.9	0.273 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	2059.0 32168.7	73.7 67.9	9392.3 9538.2	0.76	1438.3 141051.8	0.259 0.001	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	6534.4 110665.2	-522.7 -607.7	26015.8 24225.2	0.77	5459.4 535384.6	0.354 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	6677.2 155051.1	218.0 211.3	26121.1 25278.5	0.80	5437.9 533279.2	0.295 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	2438.5 59294.2	91.3 103.3	15339.4 15522.6	0.81	2909.3 285305.9	0.188 0.000	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	8134.5 98108.2	-544.2 -515.3	25910.5 23803.8	0.72	5192.3 509192.3	0.414 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	8247.2 144257.9	187.2 176.8	26015.8 25067.8	0.77	5171.3 507133.8	0.355 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	2814.8 48106.8	63.9 62.8	14973.0 14973.0	0.76	2883.5 282771.7	0.205 0.000	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	9734.0 87573.3	-494.4 -501.5	25489.1 23382.5	0.67	4867.1 477301.8	0.480 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9830.0 125796.7	102.6 186.5	25699.8 24646.5	0.78	4845.7 475204.9	0.425 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	3179.0 45074.6	28.5 57.5	14606.6 14789.8	0.80	2854.9 279973.7	0.234 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11351.1 113365.9	-581.8 -519.2	30408.8 27865.6	0.70	6684.9 655567.5	0.463 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	11440.7 176645.9	165.5 282.4	30620.7 29561.1	0.80	6661.8 653302.3	0.417 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	3544.5 60544.4	39.0 82.8	19825.9 20293.1	0.82	4321.5 423789.8	0.195 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	12965.9 102880.3	-699.3 -375.3	30408.8 27441.8	0.73	6240.4 611976.0	0.544 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	13066.3 156602.3	-198.8 286.1	30408.8 29137.2	0.96	6210.8 609075.3	0.485 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	3906.2 54043.1	-121.4 53.3	19825.9 19825.9	0.92	4293.9 421084.5	0.224 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	14554.8 201687.9	-420.9 -85.9	30730.2 29999.1	0.84	5745.4 563430.1	0.532 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	14704.5 217997.8	545.3 844.3	30852.1 30242.8	0.79	5695.8 558569.8	0.574 0.002	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	4287.2 84280.7	135.3 271.5	21511.7 21511.7	0.83	4261.9 417950.3	0.253 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	835.9 112411.2	-839.9 -1508.7	21462.7 20574.5	0.93	4082.1 400321.7	0.387 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1060.9 153590.6	695.8 1112.7	21514.9 21305.9	0.93	4077.3 399842.2	0.305 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	199.0 39245.0	98.2 107.7	7780.8 7754.2	0.93	1170.5 114789.9	0.112 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1423.1 89000.1	-675.2 -592.5	21201.5 19947.6	0.88	4066.9 398831.5	0.219 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1775.6 127742.6	423.0 328.5	21305.9 20888.0	0.90	4054.0 397564.8	0.179 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	449.6 38230.8	59.2 65.6	7780.8 7727.7	0.90	1166.9 114429.8	0.109 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2010.4 94729.8	-706.3 -781.5	21173.7 20122.3	0.86	4043.8 396566.1	0.268 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2508.8 131901.8	434.3 532.4	21278.9 20963.5	0.87	4018.0 394035.4	0.236 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	692.3 36794.1	62.3 65.5	7768.4 7688.2	0.87	1160.6 113815.7	0.139 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2608.0 120854.4	-678.6 -770.7	23213.1 22629.1	0.86	4380.4 429574.6	0.268 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.8 150273.3	455.5 512.4	23329.9 23213.1	0.86	4342.6 425858.7	0.241 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1049.0 43488.4	71.7 66.9	10228.3 10012.2	0.85	1490.5 146169.7	0.146 0.000	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3208.1 120854.4	-701.1 -813.0	23213.1 22629.1	0.85	4344.7 426070.6	0.301 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3973.7 150273.3	459.1 476.1	23329.9 23213.1	0.84	4288.4 420550.6	0.264 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1405.6 43488.4	69.5 55.7	10228.3 10012.2	0.84	1476.0 144742.4	0.180 0.000	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	3815.3 100591.5	-655.0 -850.7	23267.9 22085.3	0.83	4301.0 421788.7	0.337 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4713.7 161074.8	295.1 374.2	23386.2 23386.2	0.85	4222.6 414096.4	0.275 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	1748.0 45752.0	1.5 16.5	10085.2 10085.2	0.89	1458.0 142982.2	0.183 0.000	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3826.5 144257.9	-806.3 -888.2	26394.2 25067.8	0.84	5778.6 566691.1	0.282 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4895.6 280972.7	241.8 245.0	26394.2 26394.2	0.87	5672.5 556286.5	0.222 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	2051.3 125355.9	-53.2 -18.0	16621.9 17079.9	0.91	2932.0 287534.2	0.140 0.000	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	3843.3 125796.7	-816.5 -774.0	26394.2 24646.5	0.83	5777.2 566548.0	0.273 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	5098.2 261236.0	222.2 223.3	26394.2 26394.2	0.86	5649.5 554026.9	0.226 0.000	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	2335.0 125355.9	-76.6 -38.8	16347.1 17079.9	0.90	2915.8 285939.1	0.166 0.000	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	3856.7 117867.6	-723.9 -756.1	26226.5 24435.8	0.82	5776.0 566432.6	0.266 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	5315.5 243508.1	165.8 233.0	26331.8 26394.2	0.87	5623.8 551502.0	0.237 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	2607.3 118919.3	-77.2 -42.8	16163.9 16988.3	0.88	2898.2 284213.8	0.185 0.000	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	3860.0 156602.3	-835.8 -823.1	30970.2 29137.2	0.84	7974.9 782069.4	0.221 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	5525.2 340100.2	239.3 332.8	30970.2 30970.2	0.89	7798.0 764718.6	0.215 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2886.6 173393.4	-93.5 -43.4	22395.5 23563.5	0.91	4364.8 428037.6	0.148 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	3860.9 139786.2	-939.3 -659.0	30970.2 28713.4	0.86	7974.8 782061.1	0.236 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	5735.4 312598.2	53.1 357.6	30970.2 30970.2	0.92	7771.2 762092.0	0.226 0.000	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	3176.5 165126.9	-109.7 -8.1	22161.9 23446.7	0.93	4346.8 426272.8	0.167 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	3838.6 217997.8	-441.2 -434.5	30970.2 30242.8	0.87	7976.7 782251.5	0.175 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	5906.4 307919.4	552.6 885.2	30970.2 30970.2	0.89	7748.6 759881.0	0.289 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	3531.3 137842.5	59.8 194.8	22317.6 22989.2	0.90	4322.4 423883.4	0.198 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	586.0 112411.2	-837.9 -1495.3	21462.7 20574.5	0.94	4086.2 400720.9	0.375 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	826.6 153590.6	738.6 1185.7	21514.9 21305.9	0.94	4082.3 400339.2	0.313 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	186.0 40300.1	147.0 162.1	7780.8 7780.8	0.94	1170.6 114801.0	0.154 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1169.1 89000.1	-652.1 -559.6	21201.5 19947.6	0.89	4074.5 399571.3	0.203 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1535.5 133555.7	478.0 387.9	21305.9 20992.5	0.90	4063.1 398457.9	0.180 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	447.6 40300.1	120.7 123.2	7780.8 7780.8	0.90	1166.9 114433.7	0.153 0.001	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	1751.1 94729.8	-673.9 -760.5	21173.7 20122.3	0.87	4055.0 397661.7	0.252 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2266.4 131901.8	493.8 585.0	21278.9 20963.5	0.88	4031.3 395335.8	0.236 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	701.4 38759.0	116.9 99.9	7768.4 7741.6	0.88	1160.3 113787.5	0.180 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2343.2 120854.4	-666.1 -753.8	23213.1 22629.1	0.87	4393.9 430891.0	0.254 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2999.3 150273.3	504.9 561.7	23329.9 23213.1	0.87	4358.0 427371.4	0.241 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	961.5 45721.4	131.8 91.5	10228.3 10084.3	0.88	1493.4 146456.2	0.174 0.001	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	2936.9 120854.4	-677.1 -768.0	23213.1 22629.1	0.85	4361.8 427743.5	0.281 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3727.7 150273.3	515.0 556.2	23329.9 23213.1	0.85	4307.8 422452.2	0.269 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1227.9 45721.4	124.7 101.1	10228.3 10084.3	0.85	1483.7 145505.5	0.194 0.001	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	3533.0 100591.5	-609.2 -779.6	22913.1 22085.3	0.83	4322.3 423871.7	0.311 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	4456.9 161074.8	450.4 512.9	23031.4 23386.2	0.84	4246.7 416460.8	0.294 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	1491.1 46949.8	103.7 103.9	10121.7 10121.7	0.82	1471.8 144338.6	0.206 0.001	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4138.2 144257.9	-758.4 -934.5	25805.1 25067.8	0.85	5750.4 563920.8	0.302 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5157.3 280972.7	490.1 603.5	26015.8 26394.2	0.88	5642.6 553350.5	0.289 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	1791.3 125355.9	165.0 233.4	16713.5 17079.9	0.90	2945.1 288815.0	0.178 0.001	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4746.8 125796.7	-756.2 -799.7	25699.8 24646.5	0.81	5688.9 557887.6	0.306 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5858.1 267577.3	463.5 545.4	25805.1 26394.2	0.86	5554.8 544736.6	0.308 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	2094.4 125355.9	125.2 167.0	16530.3 17079.9	0.89	2929.7 287305.1	0.177 0.001	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	5351.3 117867.6	-658.5 -782.0	25278.5 24435.8	0.80	5619.4 551075.9	0.330 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	6585.2 243508.1	396.6 534.6	25489.1 26394.2	0.86	5451.8 534640.2	0.338 0.001	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	2375.2 122074.0	99.7 148.8	16347.1 17034.1	0.88	2913.3 285696.1	0.190 0.001	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	5955.5 156602.3	-771.5 -872.4	29984.9 29137.2	0.82	7742.0 759234.5	0.295 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	7317.4 340100.2	470.1 640.6	30408.8 30970.2	0.87	7537.4 739166.6	0.311 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	2658.4 177761.5	102.7 170.5	22512.3 23621.9	0.90	4377.7 429308.3	0.153 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6558.3 139786.2	-750.6 -720.9	29984.9 28713.4	0.79	7656.6 750860.8	0.305 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	8063.8 325914.5	352.6 584.9	30196.9 30970.2	0.87	7407.4 726421.7	0.331 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	2937.4 173393.4	71.5 143.3	22395.5 23563.5	0.90	4361.7 427740.5	0.161 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	7150.6 217997.8	-548.2 -668.9	30730.2 30242.8	0.84	7564.7 741846.6	0.307 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	8821.5 307919.4	351.8 825.1	30730.2 30970.2	0.88	7262.6 712219.1	0.379 0.001	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	3218.3 141404.6	44.3 179.2	22451.9 23056.4	0.91	4344.0 426004.7	0.181 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	253.6 67656.5	-612.9 195.8	20574.5 19111.7	0.98	4089.4 401034.5	0.161 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	470.0 122301.0	880.8 2267.8	20783.5 20783.5	0.96	4087.6 400858.5	0.555 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	336.1 37255.5	353.0 625.6	7515.2 7701.1	0.93	1168.9 114627.3	0.544 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	401.0 50267.5	-500.9 1579.0	19947.6 18066.8	0.97	4088.3 400926.1	0.399 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	774.2 89000.1	650.8 2643.6	20156.6 19947.6	0.94	4083.3 400433.3	0.653 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	855.2 34543.3	324.0 730.6	7196.5 7621.5	0.89	1154.9 113257.1	0.686 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	508.0 49645.0	-155.5 2028.5	19912.0 18019.5	0.95	4087.2 400816.8	0.506 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1077.9 94729.8	625.1 3038.7	20122.3 20122.3	0.94	4076.8 399801.4	0.757 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1400.2 33287.4	208.3 764.6	7394.2 7581.3	0.87	1127.1 110533.9	0.782 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	524.6 60544.4	-312.2 2913.5	21928.3 20293.1	0.96	4447.3 436126.8	0.659 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1476.8 103122.0	402.2 3563.9	22161.9 22161.9	0.93	4427.7 434213.6	0.825 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1965.7 39486.6	119.7 885.8	9796.1 9868.1	0.87	1444.6 141664.6	0.740 0.006	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	543.5 60544.4	564.1 2901.2	21694.7 20293.1	0.94	4447.0 436106.5	0.647 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1863.9 95684.9	1327.3 3647.9	22161.9 21928.3	0.90	4414.5 432915.2	0.841 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2535.5 39486.6	394.4 947.6	9724.1 9868.1	0.82	1401.9 137482.7	0.811 0.007	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	563.3 66617.7	2101.1 1878.8	22321.8 20666.2	0.91	4446.8 436084.5	0.462 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	2236.6 100591.5	2712.3 2582.0	22558.4 22085.3	0.85	4398.9 431380.9	0.634 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	3101.7 32168.7	596.5 645.5	9392.3 9538.2	0.70	1348.9 132280.0	0.662 0.005	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	459.6 110665.2	1438.4 1688.3	26015.8 24225.2	0.94	5942.8 582794.4	0.287 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	2773.3 155051.1	2150.0 2489.1	26121.1 25278.5	0.88	5857.7 574448.0	0.483 0.004	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	3683.8 59294.2	409.5 497.2	15339.4 15522.6	0.77	2809.6 275532.5	0.377 0.002	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	361.2 98108.2	1827.4 2272.9	25910.5 23803.8	0.95	5943.8 582884.5	0.378 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	3296.6 144257.9	2560.8 2953.4	26015.8 25067.8	0.86	5821.6 570903.3	0.568 0.005	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4271.7 48106.8	549.2 704.4	14973.0 14973.0	0.73	2748.5 269537.1	0.475 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	262.1 87573.3	2976.8 1670.1	25489.1 23382.5	0.96	5944.5 582953.4	0.492 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	3802.7 125796.7	3560.3 2363.6	25699.8 24646.5	0.86	5780.7 566894.2	0.682 0.006	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	4849.5 45074.6	913.7 514.4	14606.6 14789.8	0.74	2679.6 262781.4	0.587 0.003	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	165.2 113365.9	3631.2 539.3	30408.8 27865.6	0.98	8143.2 798579.6	0.443 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	4297.5 176645.9	4601.9 1362.0	30620.7 29561.1	0.90	7934.5 778107.2	0.666 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	5426.8 60544.4	1372.5 138.1	19825.9 20293.1	0.84	4148.6 406836.0	0.557 0.003	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	71.8 102880.3	5829.3 -276.6	30408.8 27441.8	0.99	8143.5 798604.2	0.710 0.007	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	4788.6 156602.3	5696.8 308.6	30408.8 29137.2	0.91	7884.0 773152.8	0.819 0.007	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	5999.6 54043.1	1266.3 -300.4	19825.9 19825.9	0.87	4081.6 400265.5	0.582 0.003	OK
1F	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	5275.7 217997.8	7801.4 -930.9	30852.1 30242.8	0.93	7828.5 767710.8	1.089 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	6557.0 84280.7	4000.7 -281.9	21511.7 21511.7	0.87	4009.9 393238.6	1.153 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	459.2 112411.2	-431.3 252.5	21462.7 20574.5	0.99	4087.7 400869.8	0.127 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	917.8 153590.6	1642.2 3133.9	21514.9 21305.9	0.94	4080.5 400160.4	0.768 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	316.0 39245.0	431.8 589.7	7780.8 7754.2	0.92	1169.2 114656.4	0.509 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	676.3 89000.1	-61.9 2049.0	21201.5 19947.6	0.96	4084.9 400592.8	0.517 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1520.7 127742.6	1425.8 3422.1	21305.9 20888.0	0.92	4063.7 398508.6	0.854 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	883.3 38230.8	513.6 918.7	7780.8 7727.7	0.88	1153.8 113148.9	0.822 0.008	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	814.9 94729.8	796.2 2810.7	21173.7 20122.3	0.94	4082.5 400360.7	0.692 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2158.7 131901.8	2021.4 3801.6	21278.9 20963.5	0.90	4036.8 395871.2	0.955 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1506.6 36794.1	345.7 902.7	7768.4 7688.2	0.86	1120.1 109848.8	0.887 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	756.6 120854.4	654.1 4110.9	23213.1 22629.1	0.95	4444.2 435828.3	0.920 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3015.1 150273.3	1963.1 4261.6	23329.9 23213.1	0.90	4357.0 427276.2	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2113.8 43488.4	347.8 1075.9	10228.3 10012.2	0.85	1434.5 140679.0	0.851 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	700.7 120854.4	1688.2 3953.9	23213.1 22629.1	0.95	4445.0 435910.2	0.876 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3883.8 150273.3	2329.2 4200.1	23329.9 23213.1	0.88	4295.7 421259.6	1.015 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2719.2 43488.4	400.8 1053.7	10228.3 10012.2	0.83	1385.9 135909.5	0.888 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	645.2 100591.5	2771.4 2828.4	23267.9 22085.3	0.92	4445.8 435985.2	0.618 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4766.0 161074.8	3936.9 3617.8	23386.2 23386.2	0.83	4217.5 413598.6	0.965 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	3325.1 45752.0	1218.0 947.9	10085.2 10085.2	0.76	1325.0 129938.6	0.992 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	572.2 144257.9	1927.0 2025.3	26394.2 25067.8	0.94	5941.5 582664.8	0.344 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4784.1 280972.7	4098.6 4861.6	26394.2 26394.2	0.88	5684.8 557491.1	0.913 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	4808.8 125355.9	1877.4 2569.5	16621.9 17079.9	0.83	2684.8 263285.8	1.032 0.010	NG
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	497.9 125796.7	2395.5 2870.4	26394.2 24646.5	0.94	5942.4 582753.5	0.477 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	4818.8 261236.0	4382.6 4523.1	26394.2 26394.2	0.87	5681.0 557118.6	0.854 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	6296.0 125355.9	1910.2 1723.0	16347.1 17079.9	0.79	2468.9 242115.7	0.915 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	424.4 117867.6	3446.8 2175.0	26226.5 24435.8	0.95	5943.2 582829.1	0.571 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	4869.0 243508.1	5003.0 4197.3	26331.8 26394.2	0.87	5675.5 556576.2	0.932 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	7789.2 118919.3	1915.3 1784.5	16163.9 16988.3	0.75	2194.0 215154.7	0.998 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	348.0 156602.3	4180.4 1136.9	30970.2 29137.2	0.97	8142.2 798475.5	0.511 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	4919.5 340100.2	6395.7 3538.5	30970.2 30970.2	0.91	7869.6 771742.9	0.881 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	9307.0 173393.4	2671.4 1700.2	22395.5 23563.5	0.81	3563.3 349439.7	0.930 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	273.4 139786.2	6352.9 237.3	30970.2 28713.4	0.98	8142.7 798526.9	0.773 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	4976.9 312598.2	7440.9 2113.6	30970.2 30970.2	0.92	7863.1 771111.4	1.014 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	10835.5 165126.9	2908.2 943.3	22161.9 23446.7	0.83	3248.1 318530.3	1.070 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	202.9 217997.8	8131.2 −2022.0	30970.2 30242.8	0.99	8143.1 798564.2	0.995 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	5039.5 307919.4	7817.3 1205.6	30970.2 30970.2	0.93	7856.1 770415.5	1.067 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	12378.3 137842.5	2970.7 789.0	22317.6 22989.2	0.81	2882.6 282690.2	1.149 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	467.1 112411.2	−435.5 242.8	21462.7 20574.5	0.99	4087.7 400861.6	0.128 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	974.5 153590.6	1625.9 3090.1	21514.9 21305.9	0.94	4079.3 400039.9	0.760 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	325.5 40300.1	431.4 564.3	7780.8 7780.8	0.92	1169.0 114642.8	0.489 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	694.4 89000.1	−66.8 2041.5	21201.5 19947.6	0.96	4084.6 400565.0	0.516 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1650.4 133555.7	1425.8 3417.9	21305.9 20992.5	0.92	4058.9 398046.6	0.858 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	952.6 40300.1	519.0 929.8	7780.8 7780.8	0.88	1150.9 112867.0	0.838 0.008	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	841.0 94729.8	797.8 2802.1	21173.7 20122.3	0.94	4082.0 400312.1	0.691 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2354.1 131901.8	2023.0 3796.9	21278.9 20963.5	0.90	4026.7 394880.9	0.961 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1635.9 38759.0	346.5 897.5	7768.4 7741.6	0.86	1111.0 108948.6	0.897 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	789.3 120854.4	656.1 4109.9	23213.1 22629.1	0.95	4443.7 435777.6	0.921 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3272.0 150273.3	1982.4 4253.1	23329.9 23213.1	0.89	4340.5 425654.5	1.012 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2319.0 45721.4	353.2 1076.6	10228.3 10084.3	0.85	1419.4 139196.1	0.869 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	738.6 120854.4	1689.3 3952.0	23213.1 22629.1	0.94	4444.5 435855.3	0.876 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	4191.7 150273.3	2345.7 4175.6	23329.9 23213.1	0.87	4270.2 418762.9	1.020 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3002.0 45721.4	401.6 1049.3	10228.3 10084.3	0.82	1359.0 133271.5	0.910 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	687.8 100591.5	2769.4 2827.8	22913.1 22085.3	0.92	4445.2 435928.2	0.619 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	5111.4 161074.8	3913.4 3603.5	23031.4 23386.2	0.83	4182.6 410173.5	0.975 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	3689.0 46949.8	1213.1 949.2	10121.7 10121.7	0.75	1282.6 125777.6	1.019 0.010	NG
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	635.8 144257.9	1928.1 2027.1	25805.1 25067.8	0.94	5940.7 582579.0	0.346 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5166.0 280972.7	4113.0 4878.4	26015.8 26394.2	0.88	5641.6 553249.8	0.930 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	5263.2 125355.9	1893.0 2573.3	16713.5 17079.9	0.82	2624.9 257418.6	1.054 0.010	NG
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	585.0 125796.7	2396.9 2868.9	25699.8 24646.5	0.94	5941.4 582648.2	0.478 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5221.8 267577.3	4378.9 4502.3	25805.1 26394.2	0.86	5635.0 552604.1	0.868 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	6836.5 125355.9	1940.4 1704.7	16530.3 17079.9	0.78	2376.1 233015.7	0.950 0.008	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	534.6 117867.6	3444.8 2174.1	25278.5 24435.8	0.95	5942.0 582711.2	0.572 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	5279.4 243508.1	4979.4 4201.2	25489.1 26394.2	0.86	5628.1 551928.4	0.947 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	8416.2 122074.0	1842.9 1769.1	16347.1 17034.1	0.74	2061.2 202130.3	1.007 0.009	NG
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	483.1 156602.3	4181.3 1138.8	29984.9 29137.2	0.96	8140.9 798350.9	0.513 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	5328.9 340100.2	6381.0 3556.7	30408.8 30970.2	0.90	7822.1 767084.8	0.894 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	10016.0 177761.5	2661.4 1775.2	22512.3 23621.9	0.80	3423.0 335686.3	0.953 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	434.4 139786.2	6353.7 236.0	29984.9 28713.4	0.97	8141.4 798400.5	0.775 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	5383.0 325914.5	7413.8 2123.4	30196.9 30970.2	0.92	7815.5 766441.1	1.027 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	11619.7 173393.4	2829.2 957.6	22395.5 23563.5	0.83	3067.8 300851.4	1.082 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	388.0 217997.8	8119.0 -2020.9	30730.2 30242.8	0.98	8141.9 798442.8	0.996 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	5439.5 307919.4	7791.0 1228.1	30730.2 30970.2	0.92	7808.6 765762.7	1.076 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	13231.3 141404.6	2759.3 895.6	22451.9 23056.4	0.80	2672.4 262075.5	1.135 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	468.3 112411.2	-433.9 240.4	21462.7 20574.5	0.99	4087.6 400860.3	0.128 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	972.8 153590.6	1638.3 3111.1	21514.9 21305.9	0.94	4079.3 400043.6	0.765 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	345.9 39245.0	421.6 578.4	7754.2 7754.2	0.92	1168.7 114612.5	0.502 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	695.8 89000.1	-65.7 2039.2	21201.5 19947.6	0.96	4084.6 400562.8	0.516 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1640.3 127742.6	1431.1 3417.1	21305.9 20888.0	0.92	4059.3 398083.8	0.857 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	927.6 38230.8	512.8 913.6	7727.7 7727.7	0.88	1152.0 112971.1	0.822 0.008	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	843.0 94729.8	799.0 2796.8	21173.7 20122.3	0.94	4082.0 400308.3	0.690 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2333.5 131901.8	2027.0 3795.6	21278.9 20963.5	0.90	4027.8 394989.4	0.960 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 551	1566.8 36794.1	344.8 900.2	7741.6 7688.2	0.86	1116.0 109438.5	0.892 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	791.7 120854.4	657.7 4109.0	23213.1 22629.1	0.95	4443.7 435773.9	0.921 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.9 150273.3	1982.3 4253.6	23329.9 23213.1	0.89	4342.5 425858.2	1.011 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2211.8 44583.9	348.4 1073.1	10228.3 10048.2	0.85	1427.5 139988.3	0.858 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	741.5 120854.4	1690.4 3950.4	23213.1 22629.1	0.94	4444.4 435851.1	0.876 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	4149.7 150273.3	2346.2 4179.6	23329.9 23213.1	0.87	4273.8 419114.8	1.019 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2857.5 43488.4	399.8 1049.6	10228.3 10012.2	0.82	1373.1 134651.6	0.898 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	691.5 100591.5	2767.3 2827.2	22913.1 22085.3	0.92	4445.2 435923.0	0.619 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	5057.9 161074.8	3916.9 3606.3	23031.4 23386.2	0.83	4188.2 410719.7	0.974 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	3504.3 45752.0	1213.2 945.9	10048.7 10085.2	0.75	1304.7 127943.4	1.005 0.009	NG
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	639.5 144257.9	1929.3 2029.0	25805.1 25067.8	0.94	5940.6 582573.8	0.346 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5101.4 280972.7	4113.7 4879.6	26015.8 26394.2	0.88	5649.1 553990.9	0.928 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5035.6 125355.9	1881.8 2569.3	16438.7 17079.9	0.83	2655.6 260422.8	1.047 0.010	NG
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	589.1 125796.7	2398.4 2867.4	25699.8 24646.5	0.94	5941.3 582642.9	0.478 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5145.2 267577.3	4381.7 4506.1	25805.1 26394.2	0.86	5644.0 553489.7	0.866 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	6568.3 125355.9	1924.7 1712.3	16255.5 17079.9	0.78	2423.1 237624.2	0.937 0.008	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	539.0 117867.6	3442.7 2173.1	25278.5 24435.8	0.94	5941.9 582705.9	0.572 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	5190.3 243508.1	4985.1 4202.1	25489.1 26394.2	0.87	5638.7 552969.8	0.945 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	8102.1 118919.3	1879.0 1772.4	16072.2 16988.3	0.75	2129.0 208781.6	1.008 0.009	NG
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	487.8 156602.3	4182.6 1140.8	29984.9 29137.2	0.96	8140.9 798345.7	0.514 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	5226.4 340100.2	6387.4 3555.9	30408.8 30970.2	0.90	7834.3 768285.4	0.892 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	9653.2 173393.4	2664.6 1732.8	22161.9 23563.5	0.81	3496.1 342850.9	0.946 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	439.4 139786.2	6353.0 234.6	29984.9 28713.4	0.97	8141.4 798395.6	0.775 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	5266.6 312598.2	7421.9 2121.9	30196.9 30970.2	0.92	7829.6 767817.8	1.024 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	11207.4 165126.9	2868.9 947.0	21928.3 23446.7	0.83	3164.2 310300.6	1.083 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	392.7 217997.8	8118.7 −2020.0	30730.2 30242.8	0.98	8141.8 798438.8	0.996 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	5308.3 307919.4	7799.6 1225.1	30730.2 30970.2	0.92	7824.6 767327.6	1.073 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	12763.6 141404.6	2876.0 835.3	22317.6 23056.4	0.81	2787.7 273379.9	1.145 0.011	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	455.0 112411.2	−428.3 245.0	21462.7 20574.5	0.99	4087.8 400874.2	0.126 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	914.6 153590.6	1654.4 3154.8	21514.9 21305.9	0.94	4080.6 400167.0	0.773 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	332.6 38230.8	420.5 606.8	7727.7 7727.7	0.92	1168.9 114632.6	0.524 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	666.1 89000.1	−60.4 2039.6	21201.5 19947.6	0.96	4085.1 400608.2	0.515 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1512.2 122301.0	1433.3 3413.0	21305.9 20783.5	0.92	4064.0 398537.7	0.851 0.009	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	841.1 36317.0	506.7 896.0	7648.0 7674.6	0.88	1155.4 113310.2	0.800 0.008	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	799.7 94729.8	799.2 2794.0	21173.7 20122.3	0.94	4082.8 400388.3	0.688 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2139.5 131901.8	2025.2 3798.7	21278.9 20963.5	0.90	4037.7 395964.3	0.954 0.010	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	1408.8 35867.2	346.5 906.6	7714.9 7661.5	0.86	1126.6 110480.3	0.879 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	736.1 120854.4	658.5 4108.9	23213.1 22629.1	0.95	4444.5 435859.0	0.919 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2985.4 150273.3	1968.6 4261.6	23329.9 23213.1	0.90	4358.8 427455.0	1.005 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1963.7 41415.1	341.8 1069.9	10228.3 9940.2	0.86	1444.7 141677.1	0.835 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	674.9 120854.4	1691.7 3949.2	23213.1 22629.1	0.95	4445.4 435945.8	0.875 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3843.3 143587.1	2331.3 4198.7	23329.9 23096.3	0.87	4298.9 421573.5	1.013 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2516.5 41415.1	399.7 1055.4	10228.3 9940.2	0.83	1403.5 137639.8	0.871 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	614.4 100591.5	2765.2 2826.5	23267.9 22085.3	0.92	4446.2 436024.1	0.617 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4714.3 161074.8	3937.9 3619.9	23386.2 23386.2	0.84	4222.5 414090.5	0.964 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	576 562	3068.6 44599.5	1217.1 943.8	9975.8 10048.7	0.77	1352.3 132612.7	0.972 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	552.6 144257.9	1930.4 2031.0	26394.2 25067.8	0.94	5941.8 582689.4	0.344 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	4714.1 267577.3	4100.5 4865.0	26394.2 26394.2	0.88	5692.4 558232.5	0.910 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	4498.6 125355.9	1867.5 2566.3	16347.1 17079.9	0.84	2722.5 266986.2	1.020 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	492.1 125796.7	2399.8 2865.9	26394.2 24646.5	0.94	5942.5 582759.9	0.476 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	4729.2 255117.5	4389.8 4524.8	26394.2 26394.2	0.87	5690.8 558073.6	0.851 0.008	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	5932.7 125355.9	1892.4 1729.6	16072.2 17079.9	0.79	2527.0 247810.3	0.896 0.008	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	434.4 117867.6	3440.5 2172.2	26226.5 24435.8	0.95	5943.1 582819.6	0.570 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	4757.2 232673.5	5004.9 4194.8	26331.8 26331.8	0.87	5687.7 557776.8	0.927 0.009	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	7371.3 118919.3	1949.1 1790.3	15889.0 16988.3	0.76	2276.8 223276.2	0.993 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	376.5 156602.3	4184.1 1142.8	30970.2 29137.2	0.97	8141.9 798452.5	0.512 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	4783.5 325914.5	6403.7 3541.5	30970.2 30970.2	0.91	7884.5 773207.6	0.877 0.008	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	8833.8 165126.9	2671.0 1660.3	21694.7 23446.7	0.81	3651.2 358058.2	0.922 0.007	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	323.6 139786.2	6351.6 233.1	30970.2 28713.4	0.98	8142.4 798493.7	0.774 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	4814.4 312598.2	7451.6 2109.7	30970.2 30970.2	0.92	7881.2 772878.5	1.011 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	10306.6 165126.9	2958.5 934.4	21694.7 23446.7	0.84	3362.6 329756.4	1.068 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	276.6 217997.8	8126.2 -2019.6	30970.2 30242.8	0.99	8142.7 798525.0	0.995 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	4847.7 307919.4	7829.8 1199.6	30970.2 30970.2	0.93	7877.5 772521.0	1.063 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	11791.4 137842.5	3099.7 716.4	22049.0 22989.2	0.82	3026.7 296814.9	1.159 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	257.1 67656.5	-608.7 184.0	20574.5 19111.7	0.98	4089.4 401032.4	0.160 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	464.5 122301.0	885.1 2256.1	20783.5 20783.5	0.96	4087.7 400864.3	0.552 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	328.5 37255.5	354.6 624.6	7515.2 7701.1	0.93	1169.0 114638.5	0.542 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	405.4 50267.5	-496.3 1564.2	19947.6 18066.8	0.97	4088.3 400922.1	0.396 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	765.0 89000.1	664.6 2633.2	20156.6 19947.6	0.94	4083.4 400449.3	0.650 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	840.6 34543.3	326.9 728.6	7196.5 7621.5	0.89	1155.5 113311.9	0.682 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	508.5 49645.0	-146.2 2006.3	19912.0 18019.5	0.95	4087.2 400816.3	0.501 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1067.2 94729.8	636.6 3024.5	20122.3 20122.3	0.94	4077.1 399827.1	0.753 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1381.6 33287.4	210.8 761.6	7394.2 7581.3	0.87	1128.3 110648.7	0.777 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	514.3 60544.4	-301.5 2905.2	21928.3 20293.1	0.96	4447.4 436137.5	0.657 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1468.9 103122.0	411.1 3553.0	22161.9 22161.9	0.93	4428.0 434236.9	0.822 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1943.3 39486.6	122.2 883.4	9796.1 9868.1	0.87	1446.0 141806.8	0.736 0.006	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	517.5 60544.4	569.5 2890.9	21694.7 20293.1	0.94	4447.3 436134.2	0.644 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1861.4 95684.9	1333.0 3639.5	22161.9 21928.3	0.90	4414.6 432924.6	0.839 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2511.9 39486.6	395.8 945.2	9724.1 9868.1	0.82	1403.9 137677.0	0.808 0.007	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	518.5 66617.7	2090.9 1875.3	22321.8 20666.2	0.92	4447.3 436133.2	0.459 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	2242.4 100591.5	2702.0 2578.0	22558.4 22085.3	0.85	4398.6 431354.9	0.632 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	3079.3 32168.7	593.7 644.4	9392.3 9538.2	0.70	1351.2 132505.6	0.660 0.005	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	379.6 110665.2	1444.0 1697.6	26015.8 24225.2	0.95	5943.6 582869.3	0.287 0.003	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	2795.0 155051.1	2155.7 2498.6	26121.1 25278.5	0.87	5856.4 574312.9	0.485 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	3664.4 59294.2	411.3 500.2	15339.4 15522.6	0.77	2811.5 275715.5	0.377 0.002	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	241.9 98108.2	1834.6 2265.4	25910.5 23803.8	0.96	5944.6 582964.8	0.375 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	3336.9 144257.9	2568.0 2945.7	26015.8 25067.8	0.86	5818.6 570605.1	0.568 0.005	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4256.7 48106.8	551.8 702.0	14973.0 14973.0	0.73	2750.2 269701.6	0.474 0.003	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	100.7 87573.3	2966.3 1665.4	25489.1 23382.5	0.97	5945.1 583018.8	0.491 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	3864.5 125796.7	3549.9 2358.9	25699.8 24646.5	0.85	5775.3 566365.6	0.683 0.006	OK
	C	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	4841.1 45074.6	909.9 512.2	14606.6 14789.8	0.74	2680.7 262885.5	0.585 0.003	OK
3F	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	4383.6 176645.9	4608.0 1371.8	30620.7 29561.1	0.90	7926.0 777276.9	0.669 0.006	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	5427.2 60544.4	1374.7 142.3	19825.9 20293.1	0.83	4148.5 406831.8	0.557 0.003	OK
2F	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	4901.9 156602.3	5695.6 301.8	30408.8 29137.2	0.91	7871.5 771933.9	0.823 0.007	OK
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	6010.0 54043.1	1265.7 -303.1	19825.9 19825.9	0.87	4080.3 400139.8	0.583 0.003	OK
1F	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	5417.9 217997.8	7791.9 -927.6	30852.1 30242.8	0.93	7811.3 766023.3	1.092 0.010	NG
	C	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	6579.6 84280.7	3998.2 -280.8	21511.7 21511.7	0.87	4006.9 392940.2	1.154 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	253.6 112411.2	-49.0 -76.1	20574.5 19111.7	0.96	4089.4 401034.5	0.031 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	459.2 165342.6	-29.4 -37.2	21462.7 20574.5	0.95	4087.7 400869.8	0.031 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	467.1 165342.6	-8.3 -12.1	21462.7 20574.5	0.96	4087.7 400861.6	0.026 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	468.3 165342.6	0.0 -3.4	21462.7 20574.5	0.97	4087.6 400860.3	0.024 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	455.0 165342.6	31.1 33.6	21462.7 20574.5	0.95	4087.8 400874.2	0.030 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	257.1 112411.2	58.6 81.6	20574.5 19111.7	0.96	4089.4 401032.4	0.033 0.000	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	401.0 89000.1	-40.2 -42.9	19947.6 18066.8	0.94	4088.3 400926.1	0.032 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	676.3 146438.6	-29.1 -33.2	21201.5 19947.6	0.94	4084.9 400592.8	0.042 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	694.4 146438.6	-11.9 -16.4	21201.5 19947.6	0.94	4084.6 400565.0	0.039 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	695.8 146438.6	-4.2 -9.2	21201.5 19947.6	0.95	4084.6 400562.8	0.037 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	666.1 146438.6	21.2 14.7	21201.5 19947.6	0.94	4085.1 400608.2	0.038 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	405.4 89000.1	44.3 32.9	19947.6 18066.8	0.94	4088.3 400922.1	0.033 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	508.0 87897.9	-43.8 -54.0	19912.0 18019.5	0.93	4087.2 400816.8	0.041 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	814.9 144625.2	-37.6 -41.5	21173.7 20122.3	0.93	4082.5 400360.7	0.050 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	841.0 144625.2	-21.3 -25.9	21173.7 20122.3	0.93	4082.0 400312.1	0.048 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	843.0 144625.2	-13.6 -18.6	21173.7 20122.3	0.93	4082.0 400308.3	0.046 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	799.7 144625.2	10.9 4.8	21173.7 20122.3	0.95	4082.8 400388.3	0.042 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	508.5 87897.9	39.4 33.8	19912.0 18019.5	0.93	4087.2 400816.3	0.037 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	524.6 95684.9	-47.9 -55.4	21928.3 20293.1	0.93	4447.3 436126.8	0.038 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	756.6 150273.3	-44.2 -41.3	23213.1 22629.1	0.93	4444.2 435828.3	0.043 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	789.3 150273.3	-29.6 -29.0	23213.1 22629.1	0.93	4443.7 435777.6	0.041 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	791.7 150273.3	-22.3 -23.0	23213.1 22629.1	0.93	4443.7 435773.9	0.040 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	736.1 150273.3	-0.5 -4.5	23213.1 22629.1	0.96	4444.5 435859.0	0.033 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	514.3 95684.9	31.7 25.9	21928.3 20293.1	0.93	4447.4 436137.5	0.032 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	543.5 89024.2	-49.4 -54.9	21694.7 20293.1	0.93	4447.0 436106.5	0.038 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	700.7 150273.3	-48.2 -45.1	23213.1 22629.1	0.93	4445.0 435910.2	0.041 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	738.6 150273.3	-37.2 -34.1	23213.1 22629.1	0.93	4444.5 435855.3	0.040 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	741.5 150273.3	-30.1 -28.1	23213.1 22629.1	0.93	4444.4 435851.1	0.039 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	674.9 150273.3	-9.6 -10.1	23213.1 22629.1	0.93	4445.4 435945.8	0.032 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	517.5 89024.2	25.9 22.7	21694.7 20293.1	0.93	4447.3 436134.2	0.031 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	563.3 108726.1	-63.0 -55.3	22321.8 20666.2	0.93	4446.8 436084.5	0.041 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	645.2 153574.3	-58.7 -46.7	23267.9 22085.3	0.94	4445.8 435985.2	0.042 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	687.8 133967.3	-37.0 -33.7	22913.1 22085.3	0.93	4445.2 435928.2	0.039 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	691.5 133967.3	-31.9 -28.0	22913.1 22085.3	0.93	4445.2 435923.0	0.038 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	614.4 153574.3	-12.1 -10.7	23267.9 22085.3	0.94	4446.2 436024.1	0.030 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	518.5 108726.1	18.8 22.0	22321.8 20666.2	0.94	4447.3 436133.2	0.030 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	459.6 204179.1	-83.4 -95.7	26015.8 24225.2	0.96	5942.8 582794.4	0.034 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	572.2 255117.5	-77.4 -86.7	26394.2 25067.8	0.96	5941.5 582664.8	0.037 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	635.8 187995.3	-38.8 -36.0	25805.1 25067.8	0.94	5940.7 582579.0	0.032 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	639.5 187995.3	-32.8 -30.4	25805.1 25067.8	0.94	5940.6 582573.8	0.031 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	552.6 255117.5	-8.0 -5.8	26394.2 25067.8	0.96	5941.8 582689.4	0.023 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	379.6 204179.1	30.3 36.5	26015.8 24225.2	0.96	5943.6 582869.3	0.022 0.000	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	361.2 195836.6	-81.3 -83.3	25910.5 23803.8	0.96	5943.8 582884.5	0.029 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	497.9 243508.1	-76.1 -78.8	26394.2 24646.5	0.96	5942.4 582753.5	0.033 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	585.0 180615.6	-40.0 -37.2	25699.8 24646.5	0.95	5941.4 582648.2	0.030 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	589.1 180615.6	-34.9 -32.3	25699.8 24646.5	0.95	5941.3 582642.9	0.029 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	492.1 243508.1	-13.2 -13.0	26394.2 24646.5	0.96	5942.5 582759.9	0.022 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	241.9 195836.6	25.8 24.1	25910.5 23803.8	0.97	5944.6 582964.8	0.014 0.000	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	262.1 167102.5	-78.5 -84.7	25489.1 23382.5	0.96	5944.5 582953.4	0.025 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	424.4 222546.3	-74.3 -79.4	26226.5 24435.8	0.96	5943.2 582829.1	0.030 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	534.6 155051.1	-40.9 -37.7	25278.5 24435.8	0.94	5942.0 582711.2	0.028 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	539.0 155051.1	-37.2 -33.8	25278.5 24435.8	0.94	5941.9 582705.9	0.028 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	434.4 222546.3	-20.7 -18.6	26226.5 24435.8	0.96	5943.1 582819.6	0.021 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	100.7 167102.5	14.5 19.9	25489.1 23382.5	0.98	5945.1 583018.8	0.008 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	165.2 230267.2	-84.4 -94.3	30408.8 27865.6	0.97	8143.2 798579.6	0.017 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	348.0 312598.2	-82.3 -90.2	30970.2 29137.2	0.97	8142.2 798475.5	0.023 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	483.1 200799.0	-44.6 -41.4	29984.9 29137.2	0.95	8140.9 798350.9	0.022 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	487.8 200799.0	-40.4 -37.2	29984.9 29137.2	0.95	8140.9 798345.7	0.021 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	376.5 312598.2	-24.2 -20.7	30970.2 29137.2	0.97	8141.9 798452.5	0.016 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	71.8 230267.2	-95.2 -89.3	30408.8 27441.8	0.98	8143.5 798604.2	0.014 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	273.4 288302.1	-85.5 -84.2	30970.2 28713.4	0.97	8142.7 798526.9	0.020 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	434.4 200799.0	-40.5 -39.0	29984.9 28713.4	0.95	8141.4 798400.5	0.020 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	439.4 200799.0	-39.5 -36.4	29984.9 28713.4	0.96	8141.4 798395.6	0.020 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	323.6 288302.1	-25.0 -26.7	30970.2 28713.4	0.97	8142.4 798493.7	0.014 0.000	OK
1F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	202.9 293907.2	-63.9 -73.1	30970.2 30242.8	0.98	8143.1 798564.2	0.015 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	388.0 257164.6	-65.2 -40.0	30730.2 30242.8	0.97	8141.9 798442.8	0.021 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	392.7 257164.6	-62.4 -38.1	30730.2 30242.8	0.97	8141.8 798438.8	0.020 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	276.6 293907.2	-68.6 -39.0	30970.2 30242.8	0.98	8142.7 798525.0	0.017 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	470.0 122301.0	-178.0 -249.4	20783.5 20783.5	0.95	4087.6 400858.5	0.081 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	917.8 169560.9	-148.5 -171.5	21514.9 21305.9	0.93	4080.5 400160.4	0.082 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	974.5 169560.9	-15.3 -13.3	21514.9 21305.9	0.93	4079.3 400039.9	0.049 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	972.8 169560.9	32.3 37.1	21514.9 21305.9	0.93	4079.3 400043.6	0.054 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	914.6 169560.9	142.3 167.0	21514.9 21305.9	0.93	4080.6 400167.0	0.081 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	464.5 122301.0	165.9 237.4	20783.5 20783.5	0.95	4087.7 400864.3	0.078 0.001	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	774.2 95917.6	-137.3 -119.8	20156.6 19947.6	0.92	4083.3 400433.3	0.070 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1520.7 153590.6	-122.3 -104.8	21305.9 20888.0	0.91	4063.7 398508.6	0.100 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1650.4 153590.6	-10.6 -7.1	21305.9 20992.5	0.91	4058.9 398046.6	0.081 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1640.3 153590.6	32.1 31.8	21305.9 20888.0	0.90	4059.3 398083.8	0.086 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1512.2 153590.6	123.6 112.3	21305.9 20783.5	0.91	4064.0 398537.7	0.100 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	765.0 95917.6	129.5 121.1	20156.6 19947.6	0.91	4083.4 400449.3	0.068 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1077.9 94729.8	-128.9 -134.0	20122.3 20122.3	0.90	4076.8 399801.4	0.083 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2158.7 151688.6	-111.0 -93.1	21278.9 20963.5	0.89	4036.8 395871.2	0.127 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2354.1 151688.6	-3.1 -0.2	21278.9 20963.5	0.93	4026.7 394880.9	0.113 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2333.5 151688.6	38.1 34.1	21278.9 20963.5	0.88	4027.8 394989.4	0.120 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2139.5 151688.6	125.6 110.5	21278.9 20963.5	0.89	4037.7 395964.3	0.130 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1067.2 94729.8	128.8 141.5	20122.3 20122.3	0.90	4077.1 399827.1	0.084 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1476.8 103122.0	-115.2 -117.5	22161.9 22161.9	0.88	4427.7 434213.6	0.090 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3015.1 157437.7	-96.0 -68.4	23329.9 23213.1	0.88	4357.0 427276.2	0.149 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3272.0 157437.7	1.4 2.4	23329.9 23213.1	0.88	4340.5 425654.5	0.141 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3240.9 157437.7	40.4 29.8	23329.9 23213.1	0.88	4342.5 425858.2	0.148 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2985.4 157437.7	118.0 87.0	23329.9 23213.1	0.88	4358.8 427455.0	0.152 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	1468.9 103122.0	118.9 127.3	22161.9 22161.9	0.88	4428.0 434236.9	0.092 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1863.9 103122.0	-90.2 -93.3	22161.9 21928.3	0.87	4414.5 432915.2	0.104 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3883.8 157437.7	-62.8 -46.6	23329.9 23213.1	0.86	4295.7 421259.6	0.180 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	4191.7 157437.7	5.9 5.9	23329.9 23213.1	0.84	4270.2 418762.9	0.182 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	4149.7 157437.7	41.7 31.4	23329.9 23213.1	0.86	4273.8 419114.8	0.187 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3843.3 157437.7	92.2 71.3	23329.9 23096.3	0.86	4298.9 421573.5	0.185 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1861.4 103122.0	97.5 107.3	22161.9 21928.3	0.87	4414.6 432924.6	0.106 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	2236.6 117888.7	-68.1 -74.5	22558.4 22085.3	0.87	4398.9 431380.9	0.116 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4766.0 161074.8	-39.4 -40.9	23386.2 23386.2	0.83	4217.5 413598.6	0.212 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	5111.4 140063.6	10.8 8.9	23031.4 23386.2	0.83	4182.6 410173.5	0.224 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	5057.9 140063.6	36.0 36.3	23031.4 23386.2	0.81	4188.2 410719.7	0.226 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	4714.3 161074.8	75.5 73.1	23386.2 23386.2	0.83	4222.5 414090.5	0.216 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	2242.4 117888.7	91.7 92.9	22558.4 22085.3	0.86	4398.6 431354.9	0.120 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	2773.3 213066.1	-71.1 -95.4	26121.1 25278.5	0.90	5857.7 574448.0	0.124 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4784.1 267577.3	-42.0 -60.1	26394.2 26394.2	0.89	5684.8 557491.1	0.190 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5166.0 204179.1	10.3 9.0	26015.8 26394.2	0.85	5641.6 553249.8	0.200 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5101.4 204179.1	43.0 39.8	26015.8 26394.2	0.85	5649.1 553990.9	0.202 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	4714.1 267577.3	87.2 107.0	26394.2 26394.2	0.88	5692.4 558232.5	0.195 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	2795.0 213066.1	95.0 120.1	26121.1 25278.5	0.90	5856.4 574312.9	0.129 0.000	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	3296.6 204179.1	-43.2 -47.4	26015.8 25067.8	0.88	5821.6 570903.3	0.139 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	4818.8 255117.5	-11.5 -17.1	26394.2 26394.2	0.89	5681.0 557118.6	0.185 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5221.8 187995.3	12.8 11.5	25805.1 26394.2	0.84	5635.0 552604.1	0.204 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	5145.2 187995.3	39.5 36.0	25805.1 26394.2	0.84	5644.0 553489.7	0.205 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	4729.2 255117.5	58.5 65.7	26394.2 26394.2	0.87	5690.8 558073.6	0.189 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	3336.9 204179.1	70.2 77.4	26015.8 25067.8	0.88	5818.6 570605.1	0.145 0.000	OK
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	3802.7 180615.6	-16.9 -29.2	25699.8 24646.5	0.89	5780.7 566894.2	0.159 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	4869.0 232673.5	10.9 2.7	26331.8 26394.2	0.91	5675.5 556576.2	0.187 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	5279.4 167102.5	15.8 14.4	25489.1 26394.2	0.83	5628.1 551928.4	0.209 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	5190.3 167102.5	35.6 35.3	25489.1 26394.2	0.82	5638.7 552969.8	0.209 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	4757.2 232673.5	41.9 53.2	26331.8 26331.8	0.87	5687.7 557776.8	0.189 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	3864.5 180615.6	53.0 63.9	25699.8 24646.5	0.87	5775.3 566365.6	0.166 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	4297.5 247495.5	-17.3 -22.0	30620.7 29561.1	0.88	7934.5 778107.2	0.148 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	4919.5 325914.5	19.9 16.9	30970.2 30970.2	0.89	7869.6 771742.9	0.161 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	5328.9 230267.2	17.7 16.2	30408.8 30970.2	0.85	7822.1 767084.8	0.177 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	5226.4 230267.2	36.2 37.3	30408.8 30970.2	0.85	7834.3 768285.4	0.176 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	4783.5 325914.5	37.1 43.8	30970.2 30970.2	0.89	7884.5 773207.6	0.159 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	4383.6 247495.5	51.4 56.2	30620.7 29561.1	0.87	7926.0 777276.9	0.154 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	4788.6 230267.2	6.1 -6.3	30408.8 29137.2	1.00	7884.0 773152.8	0.165 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	4976.9 312598.2	33.5 29.4	30970.2 30970.2	0.88	7863.1 771111.4	0.164 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	5383.0 214777.1	20.2 19.0	30196.9 30970.2	0.85	7815.5 766441.1	0.180 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	5266.6 214777.1	31.7 32.4	30196.9 30970.2	0.85	7829.6 767817.8	0.178 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	4814.4 312598.2	27.7 35.9	30970.2 30970.2	0.89	7881.2 772878.5	0.159 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	4901.9 230267.2	39.2 49.2	30408.8 29137.2	0.87	7871.5 771933.9	0.174 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	5275.7 268606.9	4.8 -10.7	30852.1 30242.8	0.96	7828.5 767710.8	0.176 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	5039.5 307919.4	41.1 38.2	30970.2 30970.2	0.88	7856.1 770415.5	0.167 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	5439.5 257164.6	31.6 17.1	30730.2 30970.2	0.89	7808.6 765762.7	0.181 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	5308.3 257164.6	35.1 26.5	30730.2 30970.2	0.87	7824.6 767327.6	0.177 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	4847.7 307919.4	29.0 22.3	30970.2 30970.2	0.89	7877.5 772521.0	0.160 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	5417.9 268606.9	57.0 45.5	30852.1 30242.8	0.87	7811.3 766023.3	0.185 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	336.1 31364.6	-103.2 -146.5	7515.2 7701.1	0.91	1168.9 114627.3	0.160 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	316.0 40300.1	-106.3 -112.7	7780.8 7754.2	0.91	1169.2 114656.4	0.129 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	325.5 40300.1	-3.8 -2.0	7780.8 7780.8	0.93	1169.0 114642.8	0.045 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	345.9 39245.0	42.3 41.4	7754.2 7754.2	0.91	1168.7 114612.5	0.078 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	332.6 38230.8	84.1 97.8	7727.7 7727.7	0.91	1168.9 114632.6	0.120 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	328.5 31364.6	87.8 125.7	7515.2 7701.1	0.91	1169.0 114638.5	0.143 0.001	OK
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	855.2 24076.5	-72.0 -58.0	7196.5 7621.5	0.83	1154.9 113257.1	0.172 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	883.3 40300.1	-92.2 -83.8	7780.8 7727.7	0.86	1153.8 113148.9	0.183 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	952.6 40300.1	-2.3 -1.5	7780.8 7780.8	0.87	1150.9 112867.0	0.124 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	927.6 38230.8	42.4 40.4	7727.7 7727.7	0.85	1152.0 112971.1	0.151 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	841.1 35413.5	71.3 66.4	7648.0 7674.6	0.85	1155.4 113310.2	0.163 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	840.6 24076.5	62.6 53.4	7196.5 7621.5	0.83	1155.5 113311.9	0.163 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1400.2 28251.0	-91.7 -79.1	7394.2 7581.3	0.79	1127.1 110533.9	0.255 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1506.6 39801.1	-97.3 -83.6	7768.4 7688.2	0.82	1120.1 109848.8	0.267 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1635.9 39801.1	2.9 2.8	7768.4 7741.6	0.80	1111.0 108948.6	0.213 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	537 551	1566.8 38759.0	45.9 42.0	7741.6 7688.2	0.81	1116.0 109438.5	0.237 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	1408.8 37757.4	87.0 74.7	7714.9 7661.5	0.82	1126.6 110480.3	0.247 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1381.6 28251.0	83.8 75.0	7394.2 7581.3	0.79	1128.3 110648.7	0.246 0.001	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1965.7 37689.7	-111.8 -117.7	9796.1 9868.1	0.78	1444.6 141664.6	0.265 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2113.8 50736.0	-120.6 -122.7	10228.3 10012.2	0.80	1434.5 140679.0	0.279 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2319.0 50736.0	7.3 8.4	10228.3 10084.3	0.80	1419.4 139196.1	0.235 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2211.8 50736.0	59.5 61.7	10228.3 10048.2	0.79	1427.5 139988.3	0.254 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1963.7 50736.0	115.9 120.8	10228.3 9940.2	0.81	1444.7 141677.1	0.265 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1943.3 37689.7	106.3 114.1	9796.1 9868.1	0.78	1446.0 141806.8	0.261 0.001	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2535.5 36012.8	-108.7 -104.7	9724.1 9868.1	0.74	1401.9 137482.7	0.318 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2719.2 50736.0	-113.8 -108.1	10228.3 10012.2	0.77	1385.9 135909.5	0.333 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3002.0 50736.0	11.5 10.8	10228.3 10084.3	0.76	1359.0 133271.5	0.304 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2857.5 50736.0	60.1 58.5	10228.3 10012.2	0.77	1373.1 134651.6	0.318 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2516.5 50736.0	116.0 112.5	10228.3 9940.2	0.78	1403.5 137639.8	0.316 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2511.9 36012.8	108.4 106.4	9724.1 9868.1	0.74	1403.9 137677.0	0.315 0.001	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	3101.7 29567.4	-84.3 -97.1	9392.3 9538.2	0.70	1348.9 132280.0	0.380 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 555	3325.1 45752.0	-77.0 -95.2	10085.2 10085.2	0.76	1325.0 129938.6	0.381 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	547 547	3689.0 46949.8	10.9 12.5	10121.7 10121.7	0.74	1282.6 125777.6	0.371 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	562 555	3504.3 44599.5	40.0 51.0	10048.7 10085.2	0.75	1304.7 127943.4	0.376 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	576 562	3068.6 42421.3	89.1 104.5	9975.8 10048.7	0.75	1352.3 132612.7	0.364 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	690 661	3079.3 29567.4	89.7 101.3	9392.3 9538.2	0.70	1351.2 132505.6	0.380 0.001	OK
6F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	3683.8 55166.7	-124.1 -146.7	15339.4 15522.6	0.76	2809.6 275532.5	0.280 0.001	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	597 527	4808.8 97561.4	-135.5 -123.4	16621.9 17079.9	0.79	2684.8 263285.8	0.327 0.001	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	583 527	5263.2 102326.2	16.2 14.2	16713.5 17079.9	0.79	2624.9 257418.6	0.319 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	625 527	5035.6 88978.4	68.5 60.5	16438.7 17079.9	0.78	2655.6 260422.8	0.325 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	4498.6 85105.6	145.4 130.8	16347.1 17079.9	0.78	2722.5 266986.2	0.315 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	794 766	3664.4 55166.7	128.4 150.0	15339.4 15522.6	0.76	2811.5 275715.5	0.280 0.001	OK
5F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4271.7 48106.8	-108.2 -104.5	14973.0 14973.0	0.71	2748.5 269537.1	0.313 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 527	6296.0 85105.6	-114.3 -90.8	16347.1 17079.9	0.76	2468.9 242115.7	0.416 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	611 527	6836.5 93121.7	18.1 14.5	16530.3 17079.9	0.76	2376.1 233015.7	0.419 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	653 527	6568.3 81480.2	62.2 51.2	16255.5 17079.9	0.74	2423.1 237624.2	0.421 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 527	5932.7 74891.3	127.0 102.9	16072.2 17079.9	0.75	2527.0 247810.3	0.404 0.001	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	850 850	4256.7 48106.8	115.6 114.3	14973.0 14973.0	0.70	2750.2 269701.6	0.314 0.000	OK
4F	1	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	4849.5 42320.3	-79.3 -93.5	14606.6 14789.8	0.69	2679.6 262781.4	0.356 0.000	OK
	2	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	667 541	7789.2 78081.6	-70.8 -75.3	16163.9 16988.3	0.69	2194.0 215154.7	0.501 0.000	OK
	3	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	639 534	8416.2 85105.6	17.6 16.6	16347.1 17034.1	0.69	2061.2 202130.3	0.519 0.000	OK
	4	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	681 541	8102.1 74891.3	44.4 44.4	16072.2 16988.3	0.67	2129.0 208781.6	0.515 0.000	OK
	5	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	709 541	7371.3 69070.5	93.6 93.4	15889.0 16988.3	0.67	2276.8 223276.2	0.488 0.000	OK
	6	488.3 171787	8355.3 357.5	18.8 18.8	906 878	4841.1 42320.3	94.0 106.8	14606.6 14789.8	0.68	2680.7 262885.5	0.359 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	5426.8 54043.1	-82.3 -96.7	19825.9 20293.1	0.71	4148.6 406836.0	0.291 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	9307.0 111461.2	-85.5 -91.0	22395.5 23563.5	0.72	3563.3 349439.7	0.432 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	695 562	10016.0 116015.3	22.2 21.5	22512.3 23621.9	0.71	3423.0 335686.3	0.449 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 569	9653.2 103122.0	57.3 57.4	22161.9 23563.5	0.69	3496.1 342850.9	0.445 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	8833.8 89024.2	108.9 107.0	21694.7 23446.7	0.69	3651.2 358058.2	0.426 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 963	5427.2 54043.1	95.8 109.1	19825.9 20293.1	0.70	4148.5 406831.8	0.293 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	5999.6 54043.1	-64.8 -66.5	19825.9 19825.9	0.67	4081.6 400265.5	0.314 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 583	10835.5 103122.0	-57.5 -56.0	22161.9 23446.7	0.68	3248.1 318530.3	0.499 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 569	11619.7 111461.2	24.0 20.4	22395.5 23563.5	0.70	3067.8 300851.4	0.523 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 583	11207.4 95684.9	50.1 45.5	21928.3 23446.7	0.67	3164.2 310300.6	0.520 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 583	10306.6 89024.2	81.8 76.2	21694.7 23446.7	0.67	3362.6 329756.4	0.489 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	1019 1019	6010.0 54043.1	81.1 84.3	19825.9 19825.9	0.67	4080.3 400139.8	0.317 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	6557.0 84280.7	7.2 -36.4	21511.7 21511.7	0.89	4009.9 393238.6	0.313 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 638	12378.3 108572.5	12.0 -33.9	22317.6 22989.2	0.89	2882.6 282690.2	0.562 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	703 630	13231.3 113628.2	21.7 20.2	22451.9 23056.4	0.67	2672.4 262075.5	0.593 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	719 630	12763.6 108572.5	19.9 37.0	22317.6 23056.4	0.74	2787.7 273379.9	0.579 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	751 638	11791.4 99423.1	31.6 56.5	22049.0 22989.2	0.73	3026.7 296814.9	0.545 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	816 816	6579.6 84280.7	35.3 57.1	21511.7 21511.7	0.77	4006.9 392940.2	0.317 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	560.6 67656.5	-349.1 -1934.4	20574.5 19111.7	0.95	4086.5 400753.6	0.481 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	587.9 122301.0	67.1 -843.0	20783.5 20783.5	0.97	4086.2 400718.4	0.229 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1189.4 50267.5	-191.6 -1974.1	19947.6 18066.8	0.92	4073.9 399517.4	0.518 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1243.6 89000.1	-350.1 -2149.2	20156.6 19947.6	0.93	4072.4 399369.3	0.559 0.005	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1841.9 49645.0	-84.9 -2145.4	19912.0 18019.5	0.90	4051.3 397295.1	0.592 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1921.8 94729.8	-575.5 -2466.0	20122.3 20122.3	0.91	4047.8 396957.5	0.657 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2591.2 60544.4	240.8 -2780.7	21928.3 20293.1	0.91	4381.3 429662.0	0.719 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2510.1 103122.0	-414.5 -3457.5	22161.9 22161.9	0.91	4385.6 430077.6	0.840 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3338.3 60544.4	-622.0 -2964.3	21694.7 20293.1	0.86	4336.0 425214.9	0.769 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3090.8 95684.9	-1272.3 -3553.5	22161.9 21928.3	0.88	4352.3 426812.1	0.865 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4077.4 66617.7	-1968.0 -1954.9	22321.8 20666.2	0.75	4279.9 419712.2	0.552 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	3674.3 100591.5	-2499.7 -2568.8	22558.4 22085.3	0.81	4311.9 422849.5	0.653 0.006	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5045.4 110665.2	-1302.3 -1975.0	26015.8 24225.2	0.82	5655.6 554624.5	0.495 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	4211.8 155051.1	-1892.4 -2617.6	26121.1 25278.5	0.86	5743.4 563235.5	0.555 0.005	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6012.7 98108.2	-1577.6 -2555.3	25910.5 23803.8	0.80	5533.9 542688.4	0.619 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	4764.9 144257.9	-2191.4 -3127.0	26015.8 25067.8	0.85	5686.9 557695.1	0.650 0.006	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	6957.4 87573.3	-2567.1 -2085.8	25489.1 23382.5	0.74	5394.5 529016.0	0.647 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5296.4 125796.7	-3054.9 -2659.8	25699.8 24646.5	0.81	5626.1 551728.0	0.648 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7896.3 113365.9	-3228.0 -1117.1	30408.8 27865.6	0.82	7437.7 729389.4	0.634 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	5823.0 176645.9	-3996.8 -1773.6	30620.7 29561.1	0.87	7759.7 760967.1	0.638 0.005	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	8822.6 102880.3	-5286.1 -296.3	30408.8 27441.8	0.85	7262.4 712197.9	0.922 0.007	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6331.3 156602.3	-5290.2 -776.7	30408.8 29137.2	0.88	7689.8 754109.0	0.816 0.007	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	9720.1 201687.9	-7025.4 1854.4	30730.2 29999.1	0.92	7074.0 693722.0	1.157 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	6784.0 217997.8	-7606.7 692.2	30852.1 30242.8	0.92	7622.5 747516.8	1.111 0.010	NG

Y方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	796.6 112411.2	-1263.8 -3184.8	21462.7 20574.5	0.94	4082.9 400393.7	0.777 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	744.1 153590.6	-100.7 -833.1	21514.9 21305.9	0.96	4083.8 400484.6	0.232 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	142.5 39245.0	-41.0 -176.4	7780.8 7754.2	0.96	1171.0 114832.6	0.164 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1619.5 89000.1	-894.6 -2691.5	21201.5 19947.6	0.91	4060.1 398160.0	0.691 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1366.5 127742.6	-669.4 -2574.0	21305.9 20888.0	0.93	4068.8 399008.9	0.660 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	64.4 38230.8	-480.3 -712.7	7780.8 7727.7	0.97	1171.3 114868.4	0.597 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2520.9 94729.8	-1098.7 -3080.3	21173.7 20122.3	0.89	4017.3 393967.3	0.813 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2075.7 131901.8	-1925.1 -3297.4	21278.9 20963.5	0.90	4040.8 396266.3	0.837 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3641.5 120854.4	-946.1 -3972.6	23213.1 22629.1	0.89	4314.3 423090.1	0.982 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2580.4 150273.3	-1824.1 -4260.6	23329.9 23213.1	0.91	4381.9 429718.1	0.994 0.010	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4769.2 120854.4	-1782.6 -3892.7	23213.1 22629.1	0.86	4217.2 413567.4	0.990 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3089.8 150273.3	-2156.0 -4198.1	23329.9 23213.1	0.89	4352.3 426818.3	0.992 0.010	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	5903.6 100591.5	-2682.5 -2974.1	23267.9 22085.3	0.77	4093.3 401412.9	0.814 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3599.2 161074.8	-3856.3 -3634.3	23386.2 23386.2	0.85	4317.5 423397.3	0.912 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6982.4 144257.9	-1840.4 -2365.6	26394.2 25067.8	0.80	5390.5 528627.4	0.615 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4897.9 280972.7	-3831.3 -4789.2	26394.2 26394.2	0.88	5672.3 556261.2	0.908 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8066.4 125796.7	-2196.2 -3202.5	26394.2 24646.5	0.79	5204.9 510424.5	0.780 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	6188.5 261236.0	-4120.0 -4640.9	26394.2 26394.2	0.85	5509.5 540295.3	0.918 0.009	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	9170.2 117867.6	-3080.2 -2640.9	26226.5 24435.8	0.74	4988.4 489194.7	0.792 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	7497.4 243508.1	-4445.7 -4331.4	26331.8 26394.2	0.83	5305.7 520306.6	0.923 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	10288.4 156602.3	-3850.4 -1784.7	30970.2 29137.2	0.81	6945.3 681097.7	0.764 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	8832.3 340100.2	-5727.8 -3944.0	30970.2 30970.2	0.86	7260.5 712007.0	0.909 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11422.9 139786.2	-5675.0 -877.5	30970.2 28713.4	0.83	6666.4 653753.0	1.031 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	10191.2 312598.2	-6650.9 -2613.5	30970.2 30970.2	0.87	6967.8 683307.5	1.067 0.010	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	12585.7 217997.8	-6410.1 897.7	30970.2 30242.8	0.90	6350.4 622760.6	1.165 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11602.4 307919.4	-6658.3 -1865.8	30970.2 30970.2	0.88	6619.6 649164.8	1.119 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	865.8 112411.2	-1271.4 -3203.1	21462.7 20574.5	0.94	4081.6 400264.5	0.783 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	741.5 153590.6	-88.3 -791.0	21514.9 21305.9	0.96	4083.9 400489.0	0.222 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	127.6 40300.1	-3.2 -125.6	7780.8 7780.8	0.97	1171.1 114841.5	0.121 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1758.3 89000.1	-895.3 -2682.5	21201.5 19947.6	0.91	4054.7 397633.5	0.694 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1392.9 133555.7	-677.9 -2579.8	21305.9 20992.5	0.94	4067.9 398927.1	0.663 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	75.1 40300.1	-477.4 -698.1	7780.8 7780.8	0.96	1171.3 114865.1	0.585 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2725.7 94729.8	-1105.0 -3079.6	21173.7 20122.3	0.88	4005.0 392759.9	0.821 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2140.8 131901.8	-1933.1 -3296.5	21278.9 20963.5	0.90	4037.6 395957.8	0.839 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3911.1 120854.4	-971.6 -3962.8	23213.1 22629.1	0.89	4293.5 421045.5	0.990 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2688.6 150273.3	-1828.6 -4257.0	23329.9 23213.1	0.90	4376.1 429145.7	0.997 0.010	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	5098.8 120854.4	-1790.2 -3868.4	23213.1 22629.1	0.85	4183.9 410302.7	0.997 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3237.9 150273.3	-2161.0 -4197.7	23329.9 23213.1	0.89	4342.7 425877.4	0.996 0.010	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	6286.3 100591.5	-2680.7 -2969.6	22913.1 22085.3	0.76	4045.5 396729.5	0.827 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	3785.8 161074.8	-3854.6 -3634.4	23031.4 23386.2	0.85	4303.3 422014.3	0.919 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	7481.6 144257.9	-1841.3 -2367.7	25805.1 25067.8	0.80	5308.3 520570.7	0.633 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5218.2 280972.7	-3847.7 -4794.0	26015.8 26394.2	0.88	5635.4 552645.4	0.921 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8676.6 125796.7	-2198.1 -3201.1	25699.8 24646.5	0.78	5088.6 499023.1	0.802 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	6648.3 267577.3	-4146.2 -4626.3	25805.1 26394.2	0.85	5442.3 533708.4	0.936 0.009	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	9874.2 117867.6	-3075.8 -2639.7	25278.5 24435.8	0.73	4835.8 474232.8	0.817 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	8082.5 243508.1	-4401.7 -4319.3	25489.1 26394.2	0.82	5201.9 510133.7	0.945 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	11077.6 156602.3	-3864.0 -1787.2	29984.9 29137.2	0.81	6754.4 662379.4	0.791 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	9529.6 340100.2	-5718.8 -3995.5	30408.8 30970.2	0.86	7115.5 697792.1	0.933 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12284.9 139786.2	-5595.1 -875.1	29984.9 28713.4	0.83	6435.1 631066.8	1.052 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	10979.6 325914.5	-6529.5 -2640.0	30196.9 30970.2	0.87	6778.8 664777.5	1.086 0.010	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	13498.2 217997.8	-6138.4 782.1	30730.2 30242.8	0.89	6081.0 596338.2	1.163 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	12435.6 307919.4	-6458.8 -2015.1	30730.2 30970.2	0.87	6392.9 626929.3	1.122 0.010	NG

Y方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	865.0 112411.2	-1273.8 -3201.2	21462.7 20574.5	0.94	4081.6 400266.2	0.782 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	740.8 153590.6	-41.5 -760.0	21514.9 21305.9	0.96	4083.9 400490.2	0.215 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	152.8 39245.0	18.9 -100.9	7754.2 7754.2	0.97	1170.9 114825.9	0.104 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1757.9 89000.1	-899.2 -2680.1	21201.5 19947.6	0.91	4054.7 397634.8	0.694 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1361.5 127742.6	-664.4 -2533.2	21305.9 20888.0	0.93	4068.9 399024.2	0.650 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	76.9 38230.8	-466.8 -681.7	7727.7 7727.7	0.96	1171.3 114864.5	0.571 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2724.3 94729.8	-1107.2 -3075.7	21173.7 20122.3	0.88	4005.1 392768.4	0.820 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2099.9 131901.8	-1929.0 -3297.1	21278.9 20963.5	0.90	4039.6 396152.6	0.837 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3909.3 120854.4	-973.0 -3960.9	23213.1 22629.1	0.89	4293.6 421059.8	0.990 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2640.4 150273.3	-1823.3 -4257.4	23329.9 23213.1	0.91	4378.7 429404.0	0.995 0.010	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	5096.4 120854.4	-1791.1 -3867.1	23213.1 22629.1	0.85	4184.2 410327.0	0.996 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3181.8 150273.3	-2156.7 -4199.5	23329.9 23213.1	0.89	4346.4 426239.1	0.995 0.010	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	6282.9 100591.5	-2678.7 -2969.1	22913.1 22085.3	0.76	4046.0 396772.5	0.827 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	3721.7 161074.8	-3853.2 -3634.3	23031.4 23386.2	0.85	4308.3 422497.5	0.917 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	7478.1 144257.9	-1842.4 -2369.6	25805.1 25067.8	0.80	5308.9 520628.9	0.634 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5145.2 280972.7	-3843.2 -4791.0	26015.8 26394.2	0.88	5644.0 553489.5	0.919 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8672.5 125796.7	-2199.2 -3199.7	25699.8 24646.5	0.78	5089.4 499103.0	0.802 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	6566.4 267577.3	-4138.3 -4627.1	25805.1 26394.2	0.85	5454.6 534915.9	0.934 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	9869.5 117867.6	-3074.3 -2639.0	25278.5 24435.8	0.73	4836.9 474336.4	0.817 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	7990.9 243508.1	-4408.4 -4321.0	25489.1 26394.2	0.82	5218.7 511777.8	0.943 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	11072.2 156602.3	-3864.8 -1788.6	29984.9 29137.2	0.81	6755.7 662510.4	0.791 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	9427.5 340100.2	-5718.1 -3983.2	30408.8 30970.2	0.86	7137.4 699942.1	0.930 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12279.0 139786.2	-5594.0 -874.3	29984.9 28713.4	0.83	6436.7 631227.7	1.052 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	10866.2 312598.2	-6545.7 -2634.0	30196.9 30970.2	0.87	6806.9 667529.1	1.084 0.010	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	13492.2 217997.8	-6140.1 781.1	30730.2 30242.8	0.89	6082.8 596516.1	1.163 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	12309.4 307919.4	-6496.4 -1989.0	30730.2 30970.2	0.87	6428.3 630398.3	1.123 0.010	NG

Y方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	802.7 112411.2	-1271.9 -3183.9	21462.7 20574.5	0.94	4082.8 400382.8	0.777 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	733.3 153590.6	-52.0 -798.1	21514.9 21305.9	0.96	4084.0 400502.6	0.223 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	159.4 38230.8	-12.8 -146.8	7727.7 7727.7	0.96	1170.9 114821.3	0.142 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1633.0 89000.1	-905.2 -2682.6	21201.5 19947.6	0.91	4059.6 398110.8	0.689 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1312.9 122301.0	-657.5 -2512.9	21305.9 20783.5	0.93	4070.4 399170.1	0.644 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	53.9 36317.0	-472.3 -691.0	7648.0 7674.6	0.97	1171.4 114871.2	0.579 0.006	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2539.3 94729.8	-1106.6 -3069.6	21173.7 20122.3	0.89	4016.3 393862.6	0.811 0.008	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2006.1 131901.8	-1921.9 -3290.3	21278.9 20963.5	0.90	4044.0 396585.2	0.833 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3665.6 120854.4	-952.8 -3965.1	23213.1 22629.1	0.89	4312.5 422913.0	0.982 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2496.3 150273.3	-1816.5 -4261.3	23329.9 23213.1	0.91	4386.3 430147.1	0.992 0.010	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4798.8 120854.4	-1787.1 -3886.4	23213.1 22629.1	0.85	4214.3 413283.5	0.989 0.009	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2990.6 143587.1	-2151.2 -4201.8	23329.9 23096.3	0.89	4358.5 427424.1	0.989 0.010	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	5938.2 100591.5	-2676.2 -2971.4	23267.9 22085.3	0.77	4089.1 401001.4	0.815 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3484.8 161074.8	-3854.2 -3634.6	23386.2 23386.2	0.86	4325.8 424211.5	0.908 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	7006.5 144257.9	-1843.9 -2371.5	26394.2 25067.8	0.80	5386.7 528251.2	0.617 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	4779.6 267577.3	-3824.5 -4787.2	26394.2 26394.2	0.88	5685.3 557538.5	0.902 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8077.6 125796.7	-2199.3 -3198.0	26394.2 24646.5	0.79	5202.8 510222.4	0.780 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	6067.3 255117.5	-4114.7 -4643.5	26394.2 26394.2	0.85	5526.4 541952.8	0.914 0.009	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	9167.1 117867.6	-3076.1 -2638.9	26226.5 24435.8	0.74	4989.0 489257.8	0.791 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	7373.3 232673.5	-4452.2 -4330.3	26331.8 26331.8	0.82	5326.6 522364.6	0.918 0.009	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	10268.3 156602.3	-3851.3 -1788.8	30970.2 29137.2	0.81	6949.9 681556.6	0.764 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	8706.0 325914.5	-5728.1 -3931.9	30970.2 30970.2	0.86	7285.5 714465.4	0.904 0.008	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11383.4 139786.2	-5676.7 -876.0	30970.2 28713.4	0.84	6676.6 654753.2	1.030 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	10063.2 312598.2	-6669.1 -2606.2	30970.2 30970.2	0.88	6997.2 686186.9	1.066 0.010	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	12524.3 217997.8	-6428.2 901.7	30970.2 30242.8	0.90	6367.8 624472.0	1.165 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11472.0 307919.4	-6683.8 -1839.6	30970.2 30970.2	0.88	6653.7 652504.8	1.118 0.010	NG

Y方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	554.7 67656.5	-361.5 -1931.5	20574.5 19111.7	0.95	4086.6 400761.0	0.480 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	587.5 122301.0	58.4 -840.6	20783.5 20783.5	0.97	4086.2 400719.0	0.228 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1178.8 50267.5	-208.9 -1960.2	19947.6 18066.8	0.92	4074.2 399545.6	0.514 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1238.9 89000.1	-361.5 -2128.4	20156.6 19947.6	0.93	4072.6 399382.3	0.553 0.005	OK
10F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1832.9 49645.0	-97.2 -2128.1	19912.0 18019.5	0.90	4051.7 397332.5	0.588 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1911.1 94729.8	-572.4 -2438.6	20122.3 20122.3	0.91	4048.3 397003.6	0.650 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2590.1 60544.4	228.8 -2768.6	21928.3 20293.1	0.91	4381.4 429668.0	0.716 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2490.6 103122.0	-422.4 -3436.2	22161.9 22161.9	0.91	4386.6 430175.3	0.835 0.008	OK
8F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3351.9 60544.4	-627.1 -2953.0	21694.7 20293.1	0.86	4335.1 425123.7	0.767 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3058.8 95684.9	-1278.4 -3547.1	22161.9 21928.3	0.88	4354.3 427009.5	0.863 0.008	OK
7F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4109.5 66617.7	-1957.9 -1951.8	22321.8 20666.2	0.75	4277.2 419448.3	0.551 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	3627.5 100591.5	-2489.2 -2564.5	22558.4 22085.3	0.81	4315.4 423192.0	0.650 0.006	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5112.3 110665.2	-1307.9 -1984.3	26015.8 24225.2	0.82	5647.9 553866.1	0.499 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	4139.0 155051.1	-1898.1 -2627.4	26121.1 25278.5	0.86	5750.3 563914.0	0.554 0.005	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6118.2 98108.2	-1583.1 -2548.1	25910.5 23803.8	0.80	5519.3 541260.6	0.622 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	4664.1 144257.9	-2196.8 -3119.6	26015.8 25067.8	0.85	5697.7 558755.3	0.645 0.006	OK
4F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	7103.5 87573.3	-2559.6 -2082.3	25489.1 23382.5	0.74	5371.1 526724.2	0.651 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5167.0 125796.7	-3047.4 -2656.4	25699.8 24646.5	0.81	5641.5 553238.3	0.643 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	8087.6 113365.9	-3232.2 -1124.2	30408.8 27865.6	0.82	7403.1 725995.0	0.641 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	5663.0 176645.9	-4001.1 -1780.7	30620.7 29561.1	0.87	7780.5 763007.1	0.634 0.005	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9062.2 102880.3	-5273.4 -293.2	30408.8 27441.8	0.84	7213.9 707440.6	0.929 0.007	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6139.7 156602.3	-5279.7 -773.2	30408.8 29137.2	0.89	7716.8 756761.3	0.809 0.007	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	10008.8 201687.9	-6968.4 1833.9	30730.2 29999.1	0.92	7009.5 687397.8	1.160 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	6562.4 217997.8	-7650.1 687.6	30852.1 30242.8	0.92	7656.0 750801.0	1.109 0.010	NG

Y方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	560.6 112411.2	-224.3 -305.2	20574.5 19111.7	0.94	4086.5 400753.6	0.100 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	796.6 165342.6	-221.9 -258.9	21462.7 20574.5	0.94	4082.9 400393.7	0.098 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	865.8 165342.6	-42.5 -42.6	21462.7 20574.5	0.93	4081.6 400264.5	0.052 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	865.0 165342.6	35.4 41.8	21462.7 20574.5	0.93	4081.6 400266.2	0.052 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	802.7 165342.6	204.4 245.5	21462.7 20574.5	0.94	4082.8 400382.8	0.095 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	554.7 112411.2	205.1 289.0	20574.5 19111.7	0.94	4086.6 400761.0	0.096 0.001	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1189.4 89000.1	-177.6 -151.0	19947.6 18066.8	0.89	4073.9 399517.4	0.105 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1619.5 146438.6	-178.2 -153.3	21201.5 19947.6	0.90	4060.1 398160.0	0.121 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1758.3 146438.6	-30.9 -21.9	21201.5 19947.6	0.91	4054.7 397633.5	0.095 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1757.9 146438.6	36.6 41.3	21201.5 19947.6	0.90	4054.7 397634.8	0.097 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 766	1633.0 146438.6	175.6 165.3	21201.5 19947.6	0.90	4059.6 398110.8	0.121 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1178.8 89000.1	166.2 158.3	19947.6 18066.8	0.89	4074.2 399545.6	0.102 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1841.9 87897.9	-172.3 -171.6	19912.0 18019.5	0.86	4051.3 397295.1	0.139 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2520.9 144625.2	-168.4 -153.9	21173.7 20122.3	0.87	4017.3 393967.3	0.162 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2725.7 144625.2	-19.0 -10.9	21173.7 20122.3	0.89	4005.0 392759.9	0.140 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2724.3 144625.2	47.9 52.5	21173.7 20122.3	0.87	4005.1 392768.4	0.147 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	601 742	2539.3 144625.2	189.2 187.6	21173.7 20122.3	0.87	4016.3 393862.6	0.167 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1832.9 87897.9	173.9 191.3	19912.0 18019.5	0.86	4051.7 397332.5	0.143 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2591.2 95684.9	-164.3 -159.6	21928.3 20293.1	0.84	4381.3 429662.0	0.159 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3641.5 150273.3	-158.2 -127.2	23213.1 22629.1	0.86	4314.3 423090.1	0.192 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3911.1 150273.3	-8.6 -2.2	23213.1 22629.1	0.90	4293.5 421045.5	0.175 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3909.3 150273.3	57.8 54.2	23213.1 22629.1	0.84	4293.6 421059.8	0.184 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	3665.6 150273.3	199.5 172.0	23213.1 22629.1	0.85	4312.5 422913.0	0.201 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	766 963	2590.1 95684.9	176.7 187.4	21928.3 20293.1	0.84	4381.4 429668.0	0.164 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3338.3 89024.2	-133.8 -140.3	21694.7 20293.1	0.81	4336.0 425214.9	0.191 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4769.2 150273.3	-121.9 -103.9	23213.1 22629.1	0.83	4217.2 413567.4	0.234 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	5098.8 150273.3	0.9 4.2	23213.1 22629.1	0.89	4183.9 410302.7	0.226 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	5096.4 150273.3	65.7 55.2	23213.1 22629.1	0.83	4184.2 410327.0	0.238 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 681	4798.8 150273.3	178.8 156.7	23213.1 22629.1	0.83	4214.3 413283.5	0.247 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 963	3351.9 89024.2	156.5 173.7	21694.7 20293.1	0.82	4335.1 425123.7	0.198 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4077.4 108726.1	-163.7 -143.6	22321.8 20666.2	0.82	4279.9 419712.2	0.229 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	5903.6 153574.3	-145.6 -111.6	23267.9 22085.3	0.83	4093.3 401412.9	0.295 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	6286.3 133967.3	9.5 4.7	22913.1 22085.3	0.84	4045.5 396729.5	0.287 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	647 747	6282.9 133967.3	59.7 56.6	22913.1 22085.3	0.79	4046.0 396772.5	0.296 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	604 747	5938.2 153574.3	216.3 168.8	23267.9 22085.3	0.82	4089.1 401001.4	0.311 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	718 918	4109.5 108726.1	207.4 176.8	22321.8 20666.2	0.82	4277.2 419448.3	0.239 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5045.4 204179.1	-231.7 -274.3	26015.8 24225.2	0.86	5655.6 554624.5	0.249 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6982.4 255117.5	-209.9 -245.1	26394.2 25067.8	0.85	5390.5 528627.4	0.314 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	7481.6 187995.3	6.5 6.6	25805.1 25067.8	0.80	5308.3 520570.7	0.299 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	7478.1 187995.3	65.8 60.2	25805.1 25067.8	0.81	5308.9 520628.9	0.308 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	7006.5 255117.5	295.3 337.3	26394.2 25067.8	0.84	5386.7 528251.2	0.329 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 906	5112.3 204179.1	284.2 332.7	26015.8 24225.2	0.85	5647.9 553866.1	0.260 0.001	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6012.7 195836.6	-192.7 -192.1	25910.5 23803.8	0.83	5533.9 542688.4	0.280 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8066.4 243508.1	-169.6 -173.0	26394.2 24646.5	0.82	5204.9 510424.5	0.352 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8676.6 180615.6	11.3 9.9	25699.8 24646.5	0.79	5088.6 499023.1	0.354 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8672.5 180615.6	64.4 59.2	25699.8 24646.5	0.79	5089.4 499103.0	0.361 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8077.6 243508.1	258.5 263.3	26394.2 24646.5	0.82	5202.8 510222.4	0.365 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6118.2 195836.6	247.9 249.7	25910.5 23803.8	0.82	5519.3 541260.6	0.293 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	6957.4 167102.5	-151.5 -173.5	25489.1 23382.5	0.81	5394.5 529016.0	0.322 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	9170.2 222546.3	-129.1 -148.5	26226.5 24435.8	0.81	4988.4 489194.7	0.396 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	9874.2 155051.1	16.6 14.0	25278.5 24435.8	0.77	4835.8 474232.8	0.406 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 878	9869.5 155051.1	59.3 55.7	25278.5 24435.8	0.76	4836.9 474336.4	0.412 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	639 878	9167.1 222546.3	220.3 242.8	26226.5 24435.8	0.81	4989.0 489257.8	0.410 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1019	7103.5 167102.5	211.0 234.6	25489.1 23382.5	0.80	5371.1 526724.2	0.337 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7896.3 230267.2	-156.0 -183.0	30408.8 27865.6	0.83	7437.7 729389.4	0.303 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	10288.4 312598.2	-130.6 -155.2	30970.2 29137.2	0.83	6945.3 681097.7	0.370 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	11077.6 200799.0	19.9 16.6	29984.9 29137.2	0.78	6754.4 662379.4	0.382 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 963	11072.2 200799.0	65.8 63.2	29984.9 29137.2	0.77	6755.7 662510.4	0.387 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	10268.3 312598.2	236.1 265.5	30970.2 29137.2	0.83	6949.9 681556.6	0.380 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	8087.6 230267.2	224.3 252.4	30408.8 27865.6	0.82	7403.1 725995.0	0.317 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	8822.6 230267.2	-128.6 -134.5	30408.8 27441.8	0.81	7262.4 712197.9	0.335 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11422.9 288302.1	-94.0 -106.7	30970.2 28713.4	0.81	6666.4 653753.0	0.409 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12284.9 200799.0	24.8 20.1	29984.9 28713.4	0.78	6435.1 631066.8	0.430 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12279.0 200799.0	57.5 54.1	29984.9 28713.4	0.76	6436.7 631227.7	0.433 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11383.4 288302.1	201.5 213.5	30970.2 28713.4	0.81	6676.6 654753.2	0.418 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9062.2 230267.2	196.0 203.2	30408.8 27441.8	0.81	7213.9 707440.6	0.351 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	9720.1 257164.6	16.9 -90.7	30730.2 29999.1	0.92	7074.0 693722.0	0.335 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	12585.7 293907.2	31.4 -55.5	30970.2 30242.8	0.96	6350.4 622760.6	0.423 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	13498.2 257164.6	35.9 24.3	30730.2 30242.8	0.81	6081.0 596338.2	0.450 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 816	13492.2 257164.6	39.9 46.7	30730.2 30242.8	0.79	6082.8 596516.1	0.451 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	703 816	12524.3 293907.2	49.0 159.3	30970.2 30242.8	0.87	6367.8 624472.0	0.432 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 848	10008.8 257164.6	94.0 159.1	30730.2 29999.1	0.84	7009.5 687397.8	0.351 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	587.9 122301.0	-212.1 -298.2	20783.5 20783.5	0.94	4086.2 400718.4	0.097 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	744.1 169560.9	-222.1 -261.2	21514.9 21305.9	0.94	4083.8 400484.6	0.095 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	741.5 169560.9	-52.3 -61.5	21514.9 21305.9	0.94	4083.9 400489.0	0.049 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	740.8 169560.9	77.2 86.1	21514.9 21305.9	0.94	4083.9 400490.2	0.055 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	733.3 169560.9	227.5 262.0	21514.9 21305.9	0.94	4084.0 400502.6	0.095 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	587.5 122301.0	215.7 296.2	20783.5 20783.5	0.94	4086.2 400719.0	0.097 0.001	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1243.6 95917.6	-174.1 -161.7	20156.6 19947.6	0.89	4072.4 399369.3	0.101 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1366.5 153590.6	-192.7 -178.7	21305.9 20888.0	0.91	4068.8 399008.9	0.109 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 625	1392.9 153590.6	-50.4 -50.0	21305.9 20992.5	0.91	4067.9 398927.1	0.078 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1361.5 153590.6	61.4 51.2	21305.9 20888.0	0.91	4068.9 399024.2	0.079 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1312.9 153590.6	187.3 165.3	21305.9 20783.5	0.91	4070.4 399170.1	0.105 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1238.9 95917.6	172.5 149.3	20156.6 19947.6	0.89	4072.6 399382.3	0.100 0.000	OK
10F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1921.8 94729.8	-182.1 -194.0	20122.3 20122.3	0.86	4047.8 396957.5	0.137 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2075.7 151688.6	-219.2 -198.5	21278.9 20963.5	0.89	4040.8 396266.3	0.147 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2140.8 151688.6	-62.2 -58.9	21278.9 20963.5	0.88	4037.6 395957.8	0.116 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2099.9 151688.6	57.8 48.8	21278.9 20963.5	0.89	4039.6 396152.6	0.113 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2006.1 151688.6	197.5 172.9	21278.9 20963.5	0.89	4044.0 396585.2	0.139 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 742	1911.1 94729.8	171.9 174.5	20122.3 20122.3	0.86	4048.3 397003.6	0.132 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2510.1 103122.0	-187.6 -189.4	22161.9 22161.9	0.84	4385.6 430077.6	0.150 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2580.4 157437.7	-218.9 -153.9	23329.9 23213.1	0.89	4381.9 429718.1	0.156 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2688.6 157437.7	-63.7 -46.8	23329.9 23213.1	0.89	4376.1 429145.7	0.129 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2640.4 157437.7	50.1 33.3	23329.9 23213.1	0.89	4378.7 429404.0	0.124 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2496.3 157437.7	188.5 128.8	23329.9 23213.1	0.89	4386.3 430147.1	0.146 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 738	2490.6 103122.0	172.7 168.3	22161.9 22161.9	0.85	4386.6 430175.3	0.146 0.000	OK
8F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3090.8 103122.0	-169.3 -178.1	22161.9 21928.3	0.83	4352.3 426812.1	0.175 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3089.8 157437.7	-200.6 -157.0	23329.9 23213.1	0.88	4352.3 426818.3	0.173 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3237.9 157437.7	-69.8 -53.9	23329.9 23213.1	0.87	4342.7 425877.4	0.153 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3181.8 157437.7	45.9 33.3	23329.9 23213.1	0.88	4346.4 426239.1	0.146 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2990.6 157437.7	163.7 126.1	23329.9 23096.3	0.88	4358.5 427424.1	0.162 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3058.8 103122.0	152.0 154.2	22161.9 21928.3	0.83	4354.3 427009.5	0.169 0.000	OK
7F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	3674.3 117888.7	-232.9 -199.4	22558.4 22085.3	0.84	4311.9 422849.5	0.212 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3599.2 161074.8	-235.5 -189.2	23386.2 23386.2	0.87	4317.5 423397.3	0.201 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	3785.8 140063.6	-59.6 -58.3	23031.4 23386.2	0.84	4303.3 422014.3	0.176 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	633 590	3721.7 140063.6	31.1 33.8	23031.4 23386.2	0.84	4308.3 422497.5	0.168 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	590 590	3484.8 161074.8	189.7 152.2	23386.2 23386.2	0.87	4325.8 424211.5	0.187 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	690 747	3627.5 117888.7	198.6 172.3	22558.4 22085.3	0.84	4315.4 423192.0	0.203 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	4211.8 213066.1	-337.5 -383.5	26121.1 25278.5	0.87	5743.4 563235.5	0.224 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 569	4897.9 267577.3	-363.0 -387.9	26394.2 26394.2	0.87	5672.3 556261.2	0.243 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5218.2 204179.1	-73.3 -64.4	26015.8 26394.2	0.85	5635.4 552645.4	0.211 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 569	5145.2 204179.1	45.5 41.1	26015.8 26394.2	0.85	5644.0 553489.5	0.204 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 583	4779.6 267577.3	305.6 328.4	26394.2 26394.2	0.87	5685.3 557538.5	0.230 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 766	4139.0 213066.1	299.4 341.3	26121.1 25278.5	0.87	5750.3 563914.0	0.215 0.001	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	4764.9 204179.1	-305.0 -306.2	26015.8 25067.8	0.85	5686.9 557695.1	0.235 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 590	6188.5 255117.5	-323.4 -310.5	26394.2 26394.2	0.85	5509.5 540295.3	0.282 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	6648.3 187995.3	-71.7 -61.1	25805.1 26394.2	0.83	5442.3 533708.4	0.268 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 583	6566.4 187995.3	38.9 32.3	25805.1 26394.2	0.83	5454.6 534915.9	0.260 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 597	6067.3 255117.5	265.6 255.0	26394.2 26394.2	0.85	5526.4 541952.8	0.269 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 794	4664.1 204179.1	266.6 264.4	26015.8 25067.8	0.85	5697.7 558755.3	0.225 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5296.4 180615.6	-256.0 -287.1	25699.8 24646.5	0.84	5626.1 551728.0	0.257 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 611	7497.4 232673.5	-249.9 -289.6	26331.8 26394.2	0.83	5305.7 520306.6	0.327 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	8082.5 167102.5	-59.7 -56.9	25489.1 26394.2	0.79	5201.9 510133.7	0.325 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 611	7990.9 167102.5	26.2 27.4	25489.1 26394.2	0.79	5218.7 511777.8	0.317 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 625	7373.3 232673.5	196.7 230.5	26331.8 26331.8	0.84	5326.6 522364.6	0.313 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5167.0 180615.6	213.6 243.3	25699.8 24646.5	0.84	5641.5 553238.3	0.245 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	5823.0 247495.5	-270.9 -304.9	30620.7 29561.1	0.86	7759.7 760967.1	0.230 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 653	8832.3 325914.5	-287.1 -341.7	30970.2 30970.2	0.85	7260.5 712007.0	0.322 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	9529.6 230267.2	-73.1 -75.1	30408.8 30970.2	0.80	7115.5 697792.1	0.321 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 653	9427.5 230267.2	33.1 37.3	30408.8 30970.2	0.81	7137.4 699942.1	0.314 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	667 667	8706.0 325914.5	221.3 269.1	30970.2 30970.2	0.85	7285.5 714465.4	0.310 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	766 906	5663.0 247495.5	226.3 259.8	30620.7 29561.1	0.86	7780.5 763007.1	0.220 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6331.3 230267.2	-206.4 -230.9	30408.8 29137.2	0.84	7689.8 754109.0	0.242 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	10191.2 312598.2	-203.3 -252.5	30970.2 30970.2	0.84	6967.8 683307.5	0.356 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 667	10979.6 214777.1	-68.4 -63.0	30196.9 30970.2	0.78	6778.8 664777.5	0.371 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 681	10866.2 214777.1	27.5 26.6	30196.9 30970.2	0.78	6806.9 667529.1	0.363 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 681	10063.2 312598.2	143.4 187.1	30970.2 30970.2	0.84	6997.2 686186.9	0.345 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6139.7 230267.2	159.4 186.1	30408.8 29137.2	0.85	7716.8 756761.3	0.231 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	6784.0 268606.9	-71.4 -144.1	30852.1 30242.8	0.88	7622.5 747516.8	0.240 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11602.4 307919.4	-52.2 -166.7	30970.2 30970.2	0.87	6619.6 649164.8	0.393 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	12435.6 257164.6	-25.3 -55.2	30730.2 30970.2	0.84	6392.9 626929.3	0.411 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	751 686	12309.4 257164.6	-15.2 21.5	30730.2 30970.2	0.97	6428.3 630398.3	0.403 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	686 686	11472.0 307919.4	-15.9 104.7	30970.2 30970.2	0.92	6653.7 652504.8	0.383 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	735 816	6562.4 268606.9	11.0 107.2	30852.1 30242.8	0.91	7656.0 750801.0	0.229 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	142.5 40300.1	14.1 25.1	7780.8 7754.2	0.95	1171.0 114832.6	0.039 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	127.6 40300.1	12.3 11.2	7780.8 7780.8	0.95	1171.1 114841.5	0.026 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	152.8 39245.0	27.5 25.0	7754.2 7754.2	0.94	1170.9 114825.9	0.042 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	159.4 38230.8	-32.4 -39.5	7727.7 7727.7	0.94	1170.9 114821.3	0.052 0.000	OK
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	64.4 40300.1	4.2 0.2	7780.8 7727.7	0.98	1171.3 114868.4	0.012 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	75.1 40300.1	8.6 7.1	7780.8 7780.8	0.96	1171.3 114865.1	0.017 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	76.9 38230.8	25.4 22.4	7727.7 7727.7	0.96	1171.3 114864.5	0.031 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	53.9 35413.5	-30.3 -28.3	7648.0 7674.6	0.96	1171.4 114871.2	0.032 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-194.2	1.200	1805.2	1972.0	≦	3281.2	OK
		R		259.1			2425.3	≦		
	2	L		-234.1	1.200	1189.1	1192.8	≦	3693.6	OK
		R		219.2			1646.2	≦		
	3	L		-226.8	1.200	1247.4	1270.1	≦	3620.9	OK
		R		226.6			1723.4	≦		
	4	L		-219.4	1.200	1276.1	1312.0	≦	3684.5	OK
		R		233.9			1765.3	≦		
	5	L		-259.4	1.200	1664.7	1738.3	≦	4012.5	OK
		R		194.0			2191.6	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-222.5	1.200	1800.4	1937.9	≦	3225.2	OK
		R		299.7			2460.1	≦		
	2	L		-269.9	1.200	1150.2	1110.3	≦	3565.5	OK
		R		252.2			1632.5	≦		
	3	L		-260.8	1.200	1186.5	1163.0	≦	3517.3	OK
		R		261.3			1685.1	≦		
	4	L		-252.0	1.200	1221.5	1213.8	≦	3598.6	OK
		R		270.1			1736.0	≦		
	5	L		-299.7	1.200	1645.1	1674.4	≦	3985.7	OK
		R		222.4			2196.6	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.1	1.200	1071.5	1100.7	≦	3223.6	OK
		R		268.2			1554.0	≦		
	2	L		-236.2	1.200	738.2	649.7	≦	3430.7	OK
		R		217.1			1103.0	≦		
	3	L		-225.4	1.200	742.3	665.3	≦	3387.5	OK
		R		227.9			1118.7	≦		
	4	L		-217.2	1.200	714.0	639.6	≦	3362.9	OK
		R		236.1			1092.9	≦		
	5	L		-269.0	1.200	1100.1	1051.1	≦	3902.6	OK
		R		184.3			1504.4	≦		

1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.3	1.200	-10.0	651.2	≦	3223.6	OK
		R		790.4			778.5	≦		
	B	L		-452.3	1.200	-104.2	577.3	≦	3826.9	OK
		R		1.0			124.0	≦		

2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	13.2	786.0	≦	3223.6	OK
		R		989.5			1005.4	≦		
	B	L		-540.4	1.200	-77.0	632.8	≦	3752.4	OK
		R		-18.2			110.7	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-802.2	1.200	16.7	782.1	≦	3223.6	OK
		R		989.2			1009.2	≦		
	B	L		-539.8	1.200	-75.6	630.5	≦	3729.0	OK
		R		-17.7			108.4	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	23.4	773.8	≦	3223.6	OK
		R		989.4			1017.6	≦		
	B	L		-540.1	1.200	-63.2	615.9	≦	3723.9	OK
		R		-18.0			93.8	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.8	1.200	36.3	758.2	≦	3223.6	OK
		R		989.6			1033.1	≦		
	B	L		-540.8	1.200	-24.5	570.2	≦	3761.6	OK
		R		-18.7			48.0	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.4	1.200	28.4	605.3	≦	3223.6	OK
		R		790.3			824.4	≦		
	B	L		-452.6	1.200	28.0	419.0	≦	3232.1	OK
		R		0.8			34.3	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-194.2	1.200	-1664.0	2191.1	≦	4012.5	OK
		R		259.1			1737.7	≦		
	2	L		-234.1	1.200	-1275.5	1764.7	≦	3684.6	OK
		R		219.2			1311.4	≦		
	3	L		-226.8	1.200	-1246.9	1723.1	≦	3620.7	OK
		R		226.6			1269.8	≦		
	4	L		-219.4	1.200	-1188.6	1645.7	≦	3692.9	OK
		R		233.9			1192.3	≦		
	5	L		-259.4	1.200	-1802.5	2422.3	≦	3281.3	OK
		R		194.0			1969.0	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-222.5	1.200	-1639.3	2189.7	≦	3990.7	OK
		R		299.7			1667.5	≦		
	2	L		-269.9	1.200	-1217.3	1730.7	≦	3592.6	OK
		R		252.2			1208.5	≦		
	3	L		-260.8	1.200	-1196.8	1697.0	≦	3509.0	OK
		R		261.3			1174.9	≦		
	4	L		-252.0	1.200	-1158.3	1642.0	≦	3580.9	OK
		R		270.1			1119.9	≦		
	5	L		-299.7	1.200	-1798.3	2457.6	≦	3225.0	OK
		R		222.4			1935.5	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.1	1.200	-1094.4	1498.5	≦	3900.0	OK
		R		268.2			1045.2	≦		
	2	L		-236.2	1.200	-720.7	1101.0	≦	3347.2	OK
		R		217.1			647.7	≦		
	3	L		-225.4	1.200	-755.9	1132.5	≦	3408.5	OK
		R		227.9			679.2	≦		
	4	L		-217.2	1.200	-728.3	1091.1	≦	3450.5	OK
		R		236.1			637.8	≦		
	5	L		-269.0	1.200	-1066.2	1548.4	≦	3223.6	OK

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	R		184.3	1.200	-1066.2	1095.1	≦	3223.6	OK

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.3	1.200	28.3	605.3	≦	3223.6	OK
		R		790.4			824.4	≦		
	B	L		-452.3	1.200	29.4	417.0	≦	3232.1	OK
		R		1.0			36.3	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	36.5	758.1	≦	3223.6	OK
		R		989.5			1033.3	≦		
	B	L		-540.4	1.200	-23.1	568.1	≦	3782.1	OK
		R		-18.2			46.0	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-802.2	1.200	23.3	774.1	≦	3223.6	OK
		R		989.2			1017.3	≦		
	B	L		-539.8	1.200	-59.7	611.4	≦	3715.1	OK
		R		-17.7			89.3	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	16.6	782.0	≦	3223.6	OK
		R		989.4			1009.4	≦		
	B	L		-540.1	1.200	-73.4	628.2	≦	3729.8	OK
		R		-18.0			106.1	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.8	1.200	12.9	786.3	≦	3223.6	OK
		R		989.6			1005.1	≦		
	B	L		-540.8	1.200	-79.3	635.9	≦	3736.3	OK
		R		-18.7			113.8	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.4	1.200	-10.6	652.1	≦	3223.6	OK
		R		790.3			777.6	≦		
	B	L		-452.6	1.200	-104.5	578.0	≦	3830.6	OK
		R		0.8			124.6	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.3	1.200	706.1	208.0	≦	3223.6	OK
		R		790.4			1637.7	≦		
	B	L		-452.3	1.200	1529.9	1383.6	≦	3813.8	OK
		R		1.0			1836.9	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	726.7	70.1	≦	3223.6	OK
		R		989.5			1861.5	≦		
	B	L		-540.4	1.200	1476.5	1231.5	≦	3498.3	OK
		R		-18.2			1753.6	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-802.2	1.200	726.1	69.1	≦	3223.6	OK
		R		989.2			1860.5	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	L		-539.8	1.200	1438.2	1186.1	≦	3439.2	OK
		R		-17.7			1708.2	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	725.8	69.0	≦	3223.6	OK
		R		989.4			1860.4	≦		
	B	L		-540.1	1.200	1458.9	1210.5	≦	3472.2	OK
		R		-18.0			1732.7	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.8	1.200	726.3	69.8	≦	3223.6	OK
		R		989.6			1861.2	≦		
	B	L		-540.8	1.200	1499.2	1258.2	≦	3533.8	OK
		R		-18.7			1780.4	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.4	1.200	704.5	206.1	≦	3223.6	OK
		R		790.3			1635.8	≦		
	B	L		-452.6	1.200	1529.3	1382.6	≦	3813.7	OK
		R		0.8			1835.9	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-194.2	1.200	3.7	189.8	≦	3223.6	OK
		R		259.1			263.5	≦		
	2	L		-234.1	1.200	-17.6	255.2	≦	3445.9	OK
		R		219.2			198.1	≦		
	3	L		-226.8	1.200	-12.9	242.2	≦	3223.6	OK
		R		226.6			211.1	≦		
	4	L		-219.4	1.200	-11.5	233.2	≦	3223.6	OK
		R		233.9			220.1	≦		
	5	L		-259.4	1.200	-28.1	293.0	≦	3692.0	OK
		R		194.0			160.3	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-222.5	1.200	23.2	194.6	≦	3414.2	OK
		R		299.7			327.6	≦		
	2	L		-269.9	1.200	6.1	262.6	≦	3223.6	OK
		R		252.2			259.5	≦		
	3	L		-260.8	1.200	7.0	252.4	≦	3223.6	OK
		R		261.3			269.7	≦		
	4	L		-252.0	1.200	7.3	243.2	≦	3223.6	OK
		R		270.1			278.9	≦		
	5	L		-299.7	1.200	-1.3	301.2	≦	3223.6	OK
		R		222.4			220.9	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.1	1.200	6.4	177.4	≦	3263.7	OK
		R		268.2			275.9	≦		
	2	L		-236.2	1.200	2.5	233.2	≦	3223.6	OK
		R		217.1			220.1	≦		
	3	L		-225.4	1.200	4.2	220.4	≦	3223.6	OK
		R		227.9			233.0	≦		
	4	L		-217.2	1.200	6.1	209.9	≦	3223.6	OK
		R		236.1			243.4	≦		
	5	L		-269.0	1.200	8.2	259.2	≦	3223.6	OK
		R		184.3			194.1	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.3	1.200	-717.3	1500.1	≦	3223.6	OK
		R		790.4			70.4	≦		
	B	L		-452.3	1.200	-1337.8	2057.7	≦	3732.3	OK
		R		1.0			1604.4	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	-679.4	1617.3	≦	3223.6	OK
		R		989.5			174.1	≦		
	B	L		-540.4	1.200	-1289.3	2087.5	≦	3746.3	OK
		R		-18.2			1565.4	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-802.2	1.200	-656.4	1589.8	≦	3223.6	OK
		R		989.2			201.6	≦		
	B	L		-539.8	1.200	-1276.6	2071.7	≦	3731.7	OK
		R		-17.7			1549.6	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.9	1.200	-657.6	1591.0	≦	3223.6	OK
		R		989.4			200.4	≦		
	B	L		-540.1	1.200	-1270.5	2064.8	≦	3746.8	OK
		R		-18.0			1542.6	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.8	1.200	-681.6	1619.7	≦	3223.6	OK
		R		989.6			171.7	≦		
	B	L		-540.8	1.200	-1277.9	2074.3	≦	3761.4	OK
		R		-18.7			1552.2	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-639.4	1.200	-714.7	1497.1	≦	3223.6	OK
		R		790.3			67.4	≦		
	B	L		-452.6	1.200	-1341.7	2062.7	≦	3741.6	OK
		R		0.8			1609.3	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-194.2	1.200	15.6	175.5	≦	3301.1	OK
		R		259.1			277.8	≦		
	2	L		-234.1	1.200	3.5	230.0	≦	3223.6	OK
		R		219.2			223.3	≦		
	3	L		-226.8	1.200	9.2	215.7	≦	3223.6	OK
		R		226.6			237.6	≦		
	4	L		-219.4	1.200	11.3	205.8	≦	3223.6	OK
		R		233.9			247.5	≦		
	5	L		-259.4	1.200	21.0	234.2	≦	3223.6	OK
		R		194.0			219.1	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-222.5	1.200	-12.3	237.3	≦	3223.6	OK
		R		299.7			284.8	≦		
	2	L		-269.9	1.200	-12.6	285.0	≦	3223.6	OK
		R		252.2			237.1	≦		
	3	L		-260.8	1.200	-4.3	266.0	≦	3223.6	OK
		R		261.3			256.1	≦		
	4	L		-252.0	1.200	1.4	250.3	≦	3223.6	OK
		R		270.1			271.8	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-299.7	1.200	-9.6	311.2	≦	3223.6	OK
		R		222.4			210.9	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.1	1.200	0.2	184.9	≦	3223.6	OK
		R		268.2			268.4	≦		
	2	L		-236.2	1.200	-4.4	241.4	≦	3223.6	OK
		R		217.1			211.9	≦		
	3	L		-225.4	1.200	-5.0	231.3	≦	3223.6	OK
		R		227.9			222.0	≦		
	4	L		-217.2	1.200	-3.6	221.5	≦	3223.6	OK
		R		236.1			231.8	≦		
	5	L		-269.0	1.200	-14.3	286.2	≦	3515.3	OK
		R		184.3			167.1	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
1 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
1 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
1 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 11F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 12F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 13F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 8F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 9F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 10F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
2 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 8F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 9F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 10F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
3 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
3 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
3 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 8F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 9F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 10F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
4 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 4F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 7F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 8F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 9F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 10F A	GY1	①		RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	OK
			R	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 13F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	82.6	242.1	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	20000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1955	2500	
5 2F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
6 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
6 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
6 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
6 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	77.1	259.4	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	20000	2489	4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	OK
			R	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	2025	2500	
6 8F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 9F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 10F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	85.1	235.0	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490	20000	3200	2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x32.0	SN490			2920.0	1.1	2626.3	1824	2500	
6 11F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 12F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 13F A	GY2	①		RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	
		②	L	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	OK
			R	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

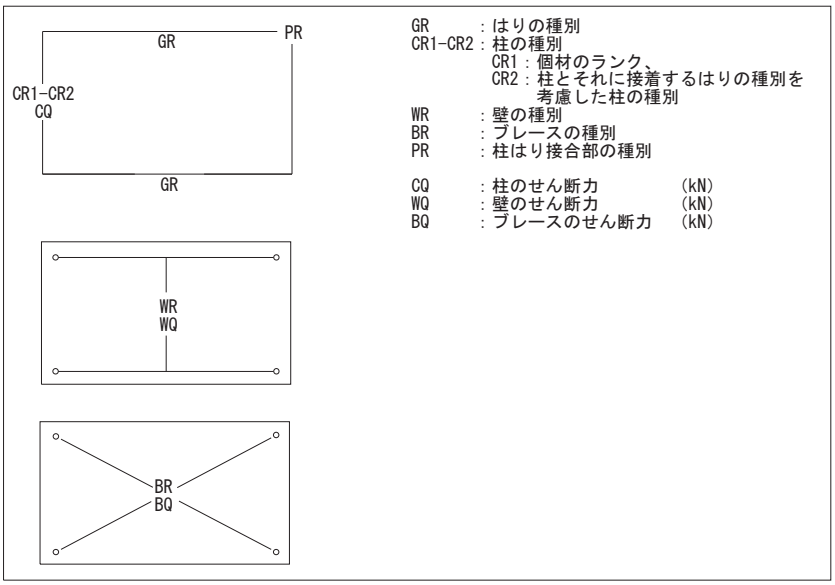


GR　　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　　CR1：個材のランク、
　　CR2：柱とそれに接着するはりの種別を
　　考慮した柱の種別
WR　　：壁の種別
BR　　：ブレースの種別
PR　　：柱はり接合部の種別


CQ　　：柱のせん断力　　(kN)
WQ　　：壁のせん断力　　(kN)
BQ　　：ブレースのせん断力　(kN)

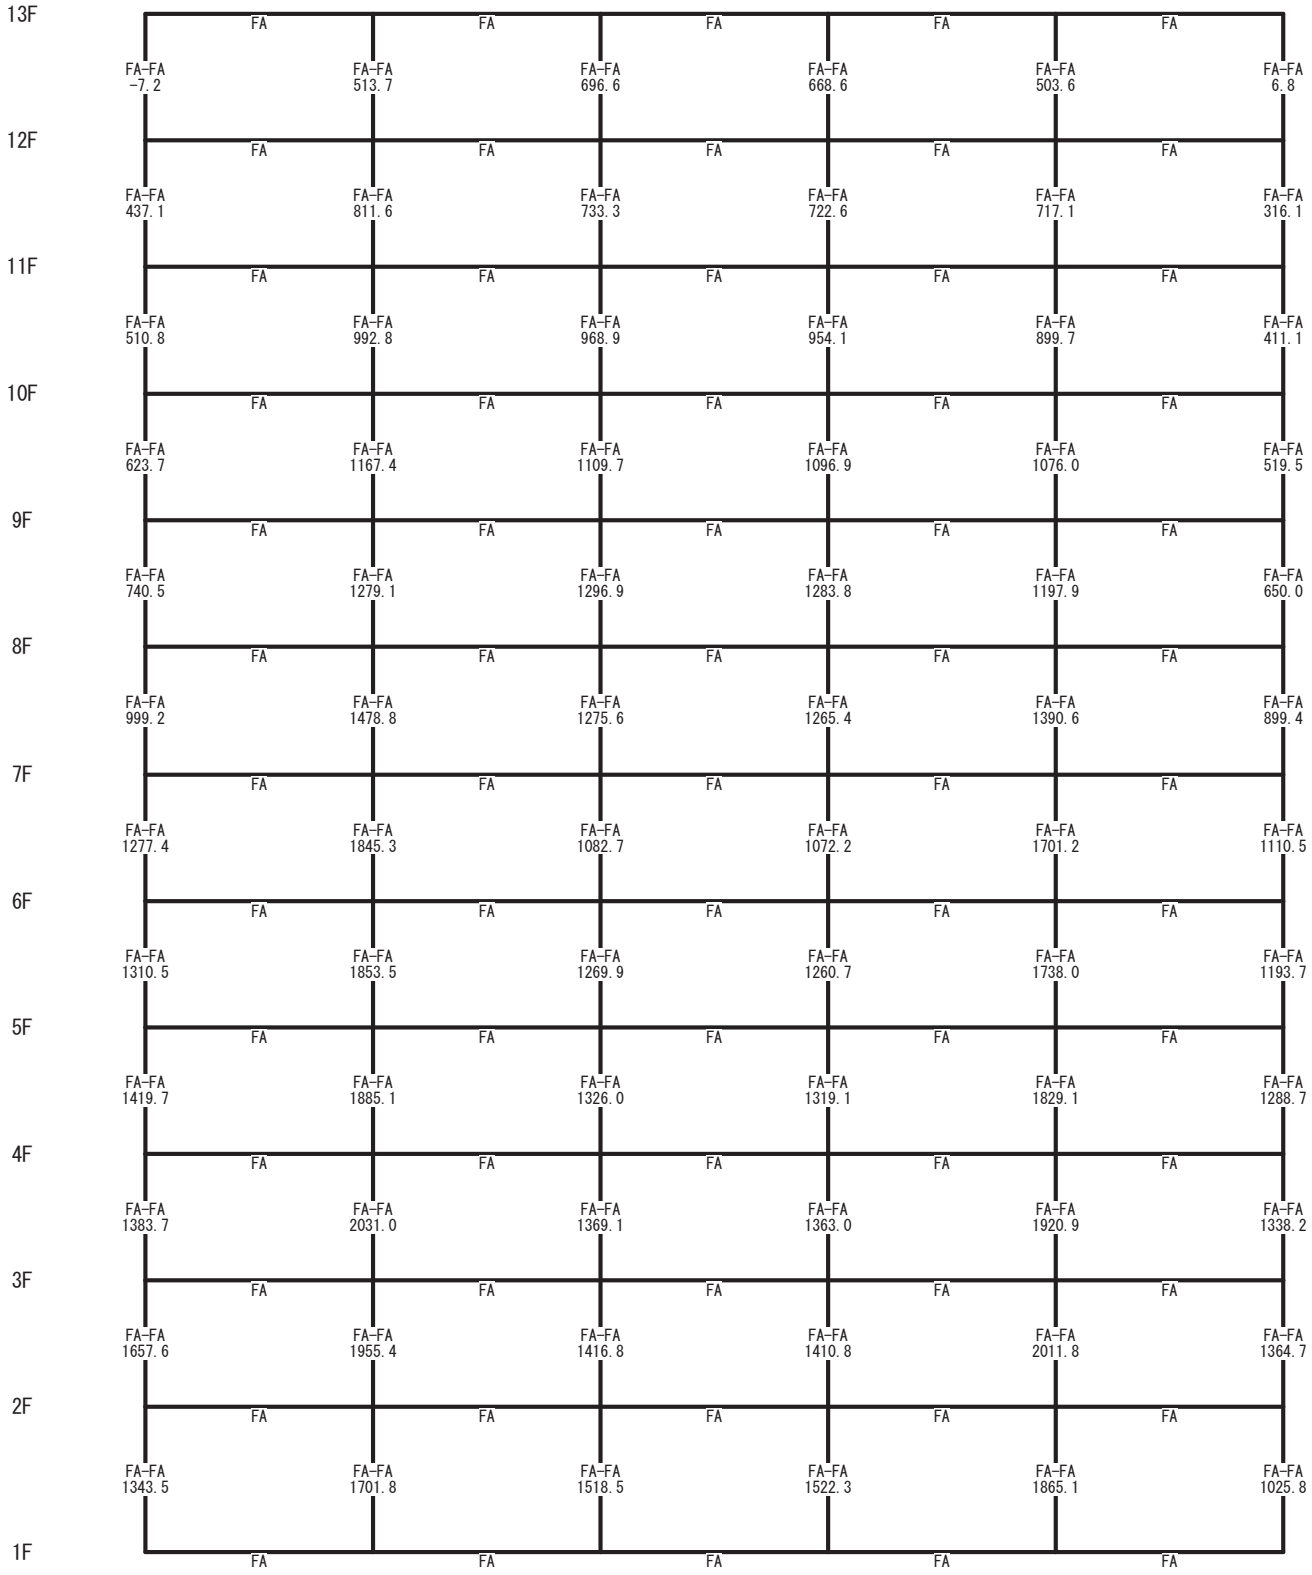


Aフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞ (S=1/239)

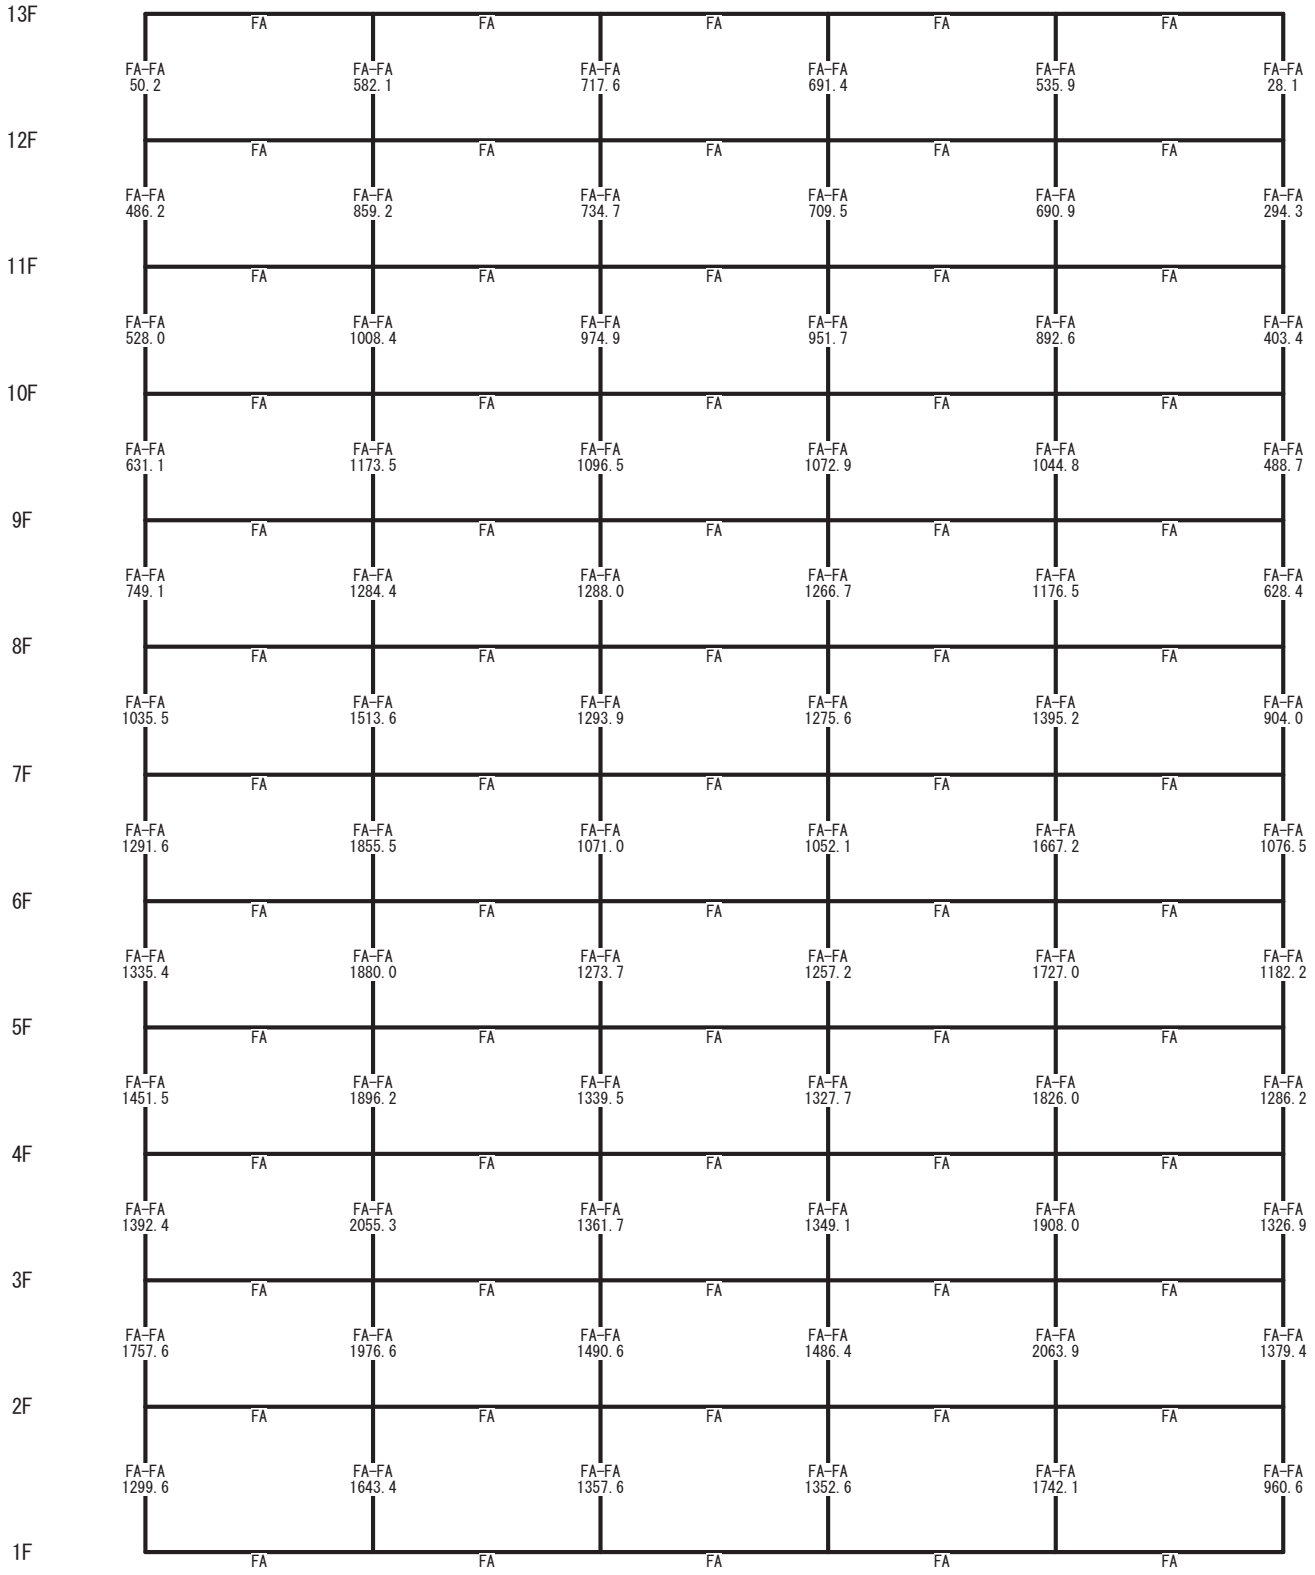


Bフレーム　＜X方向 正加力＞ (S=1/239)

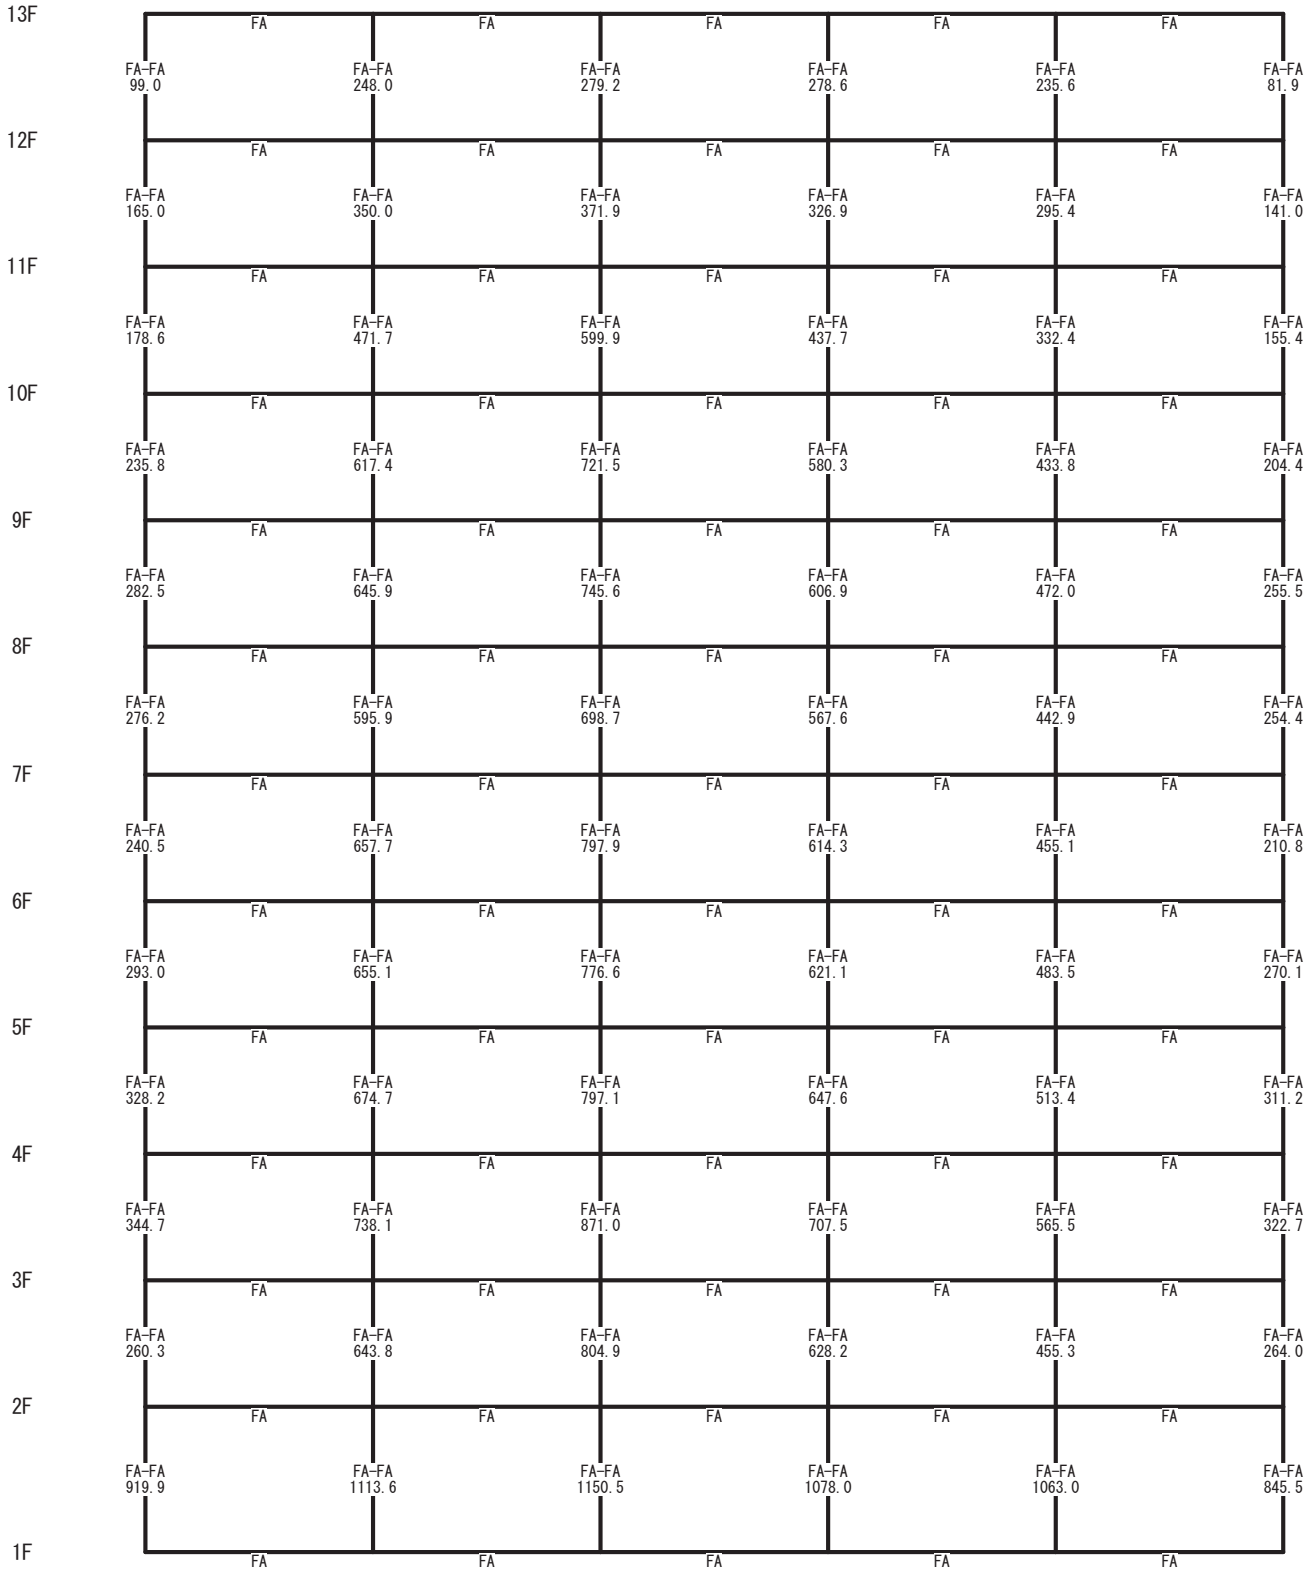


Cフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞ (S=1/239)

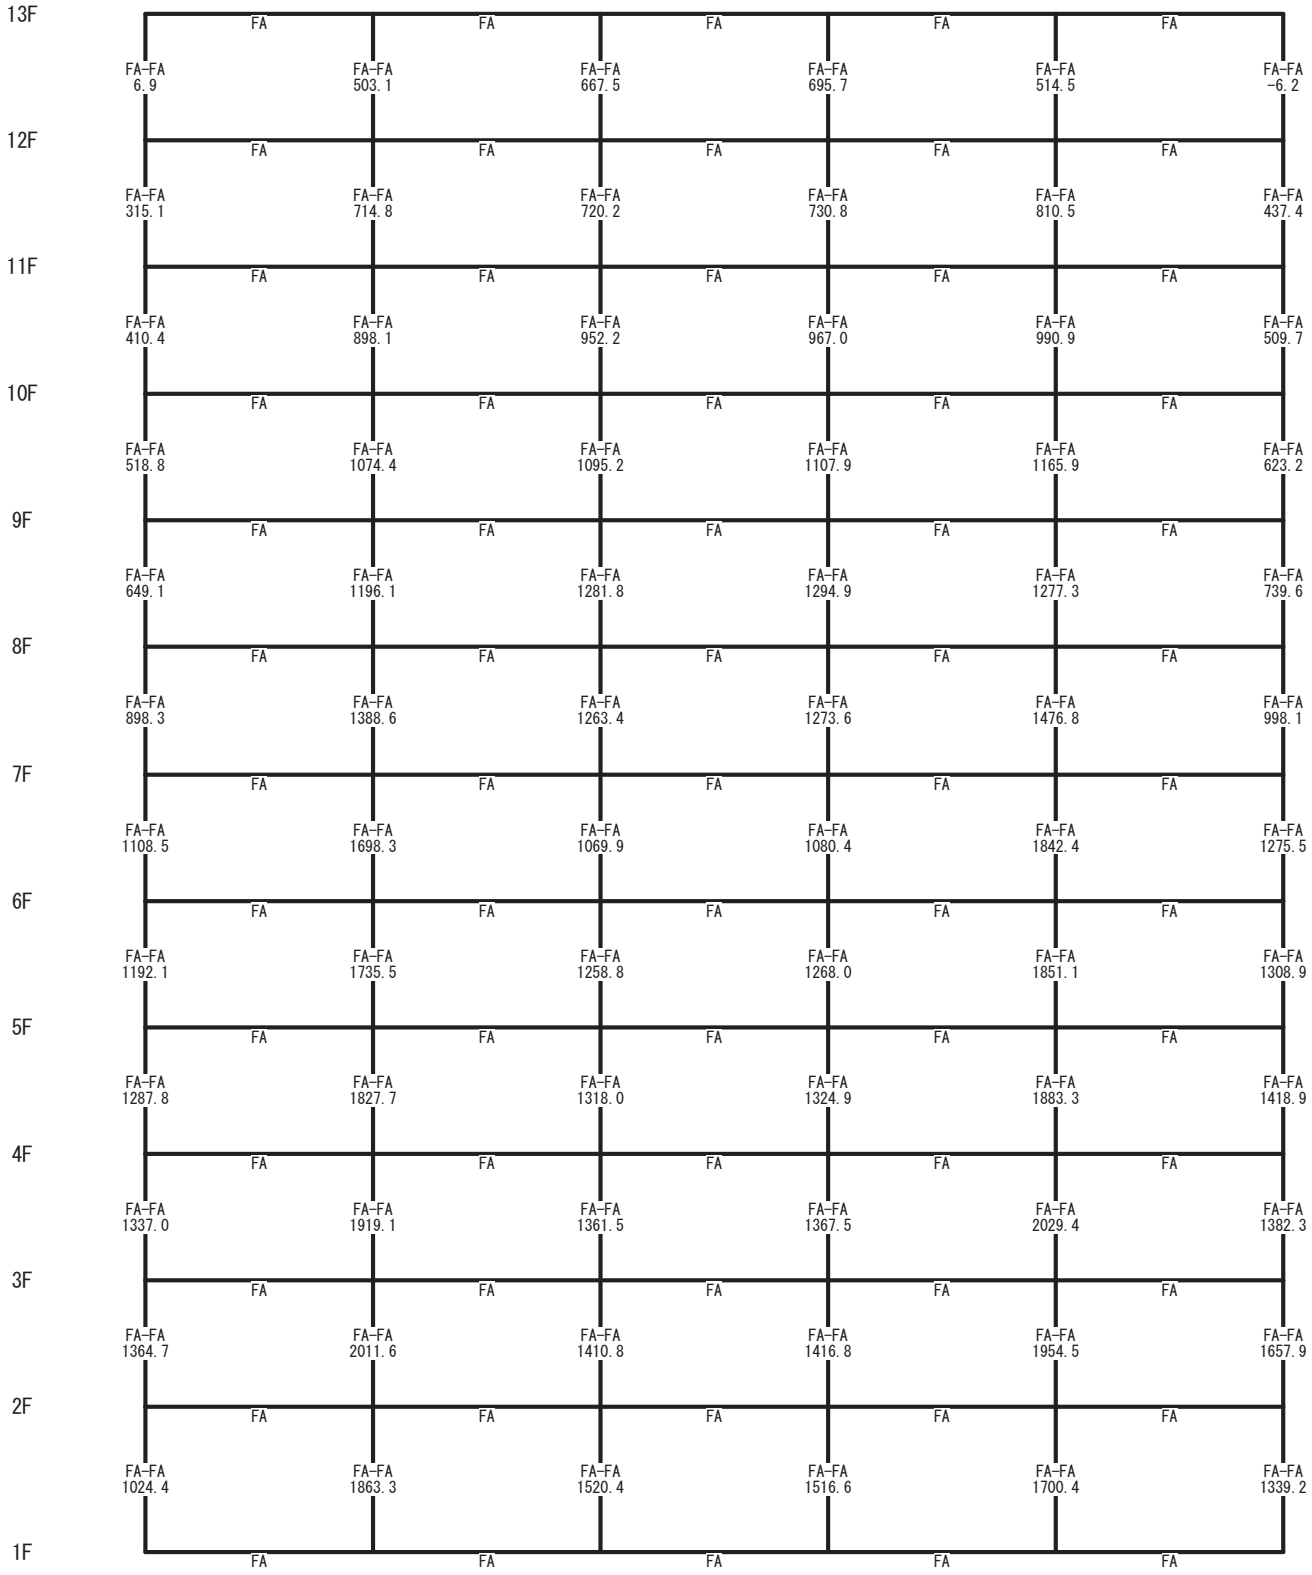


Aフレーム　＜Ｘ方向 負加力＞ (S=1/239)

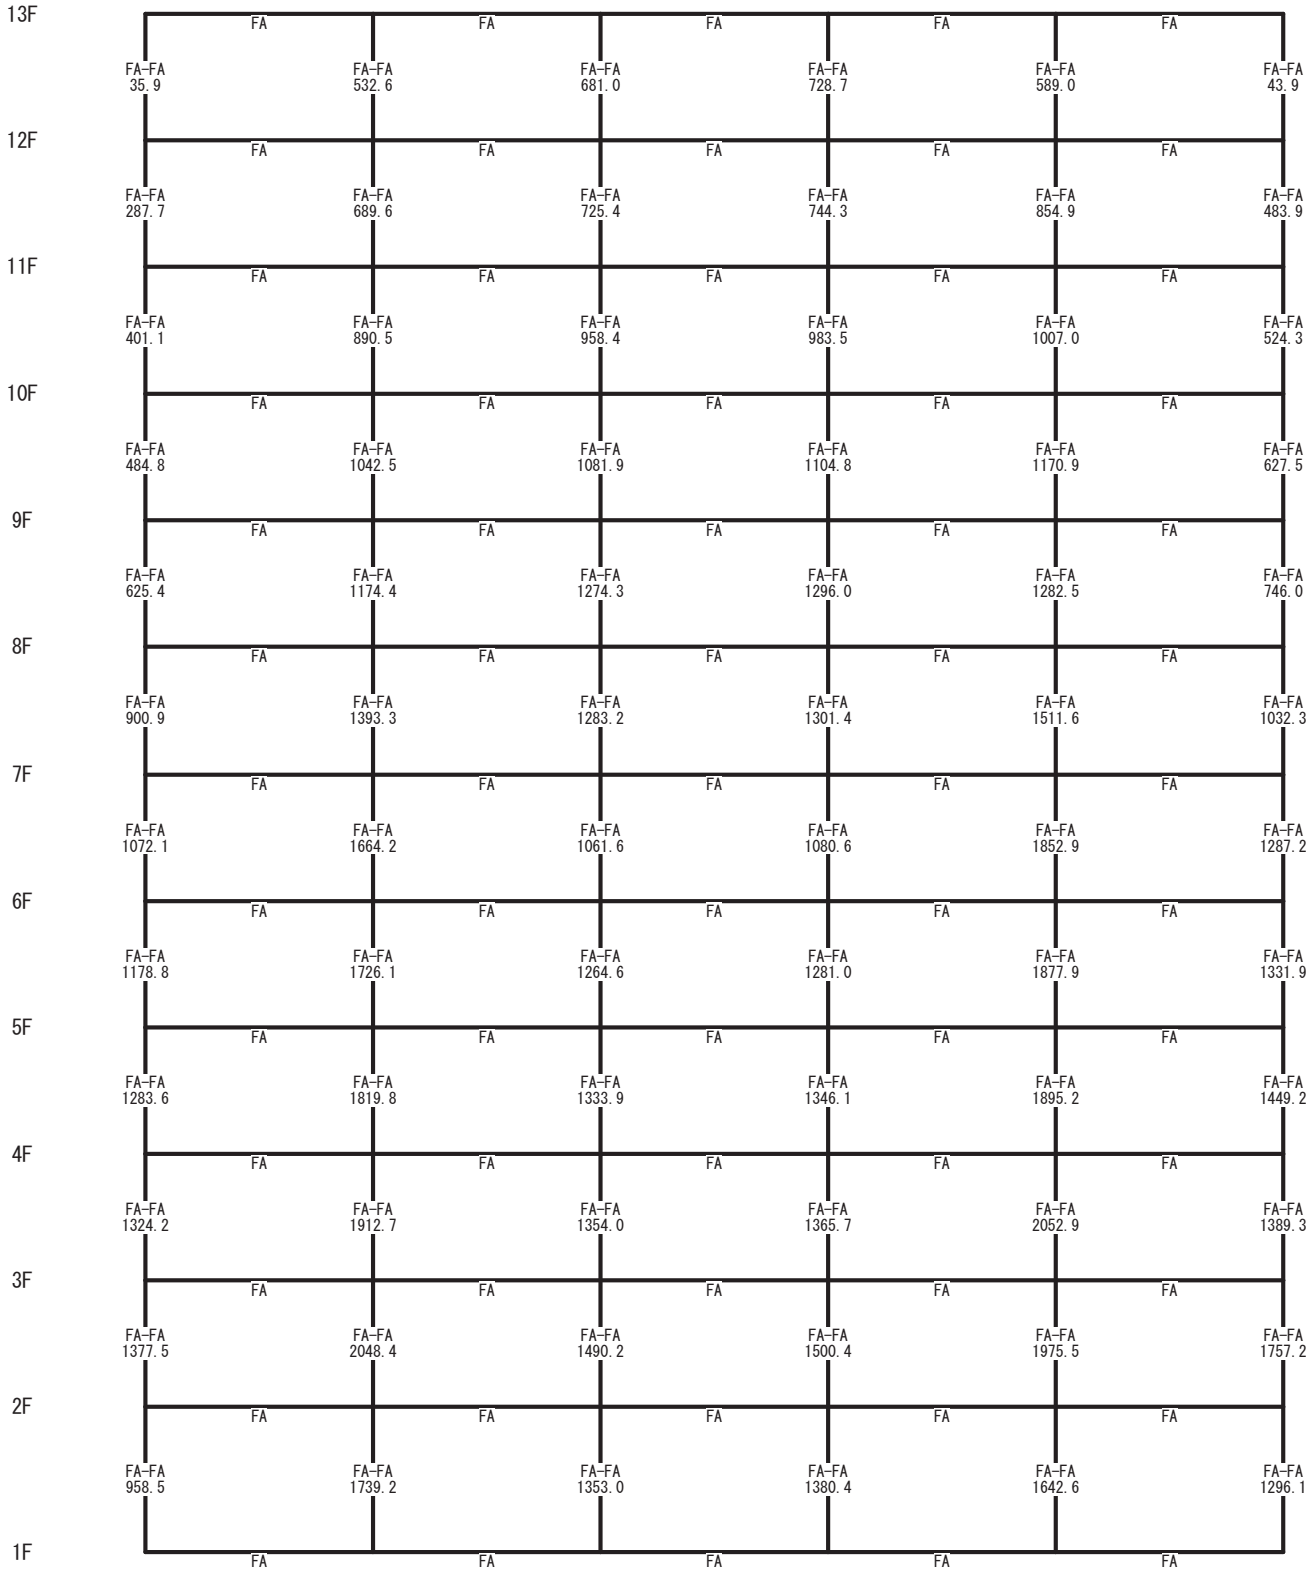


Bフレーム　＜Ｘ方向 負加力＞ (S=1/239)

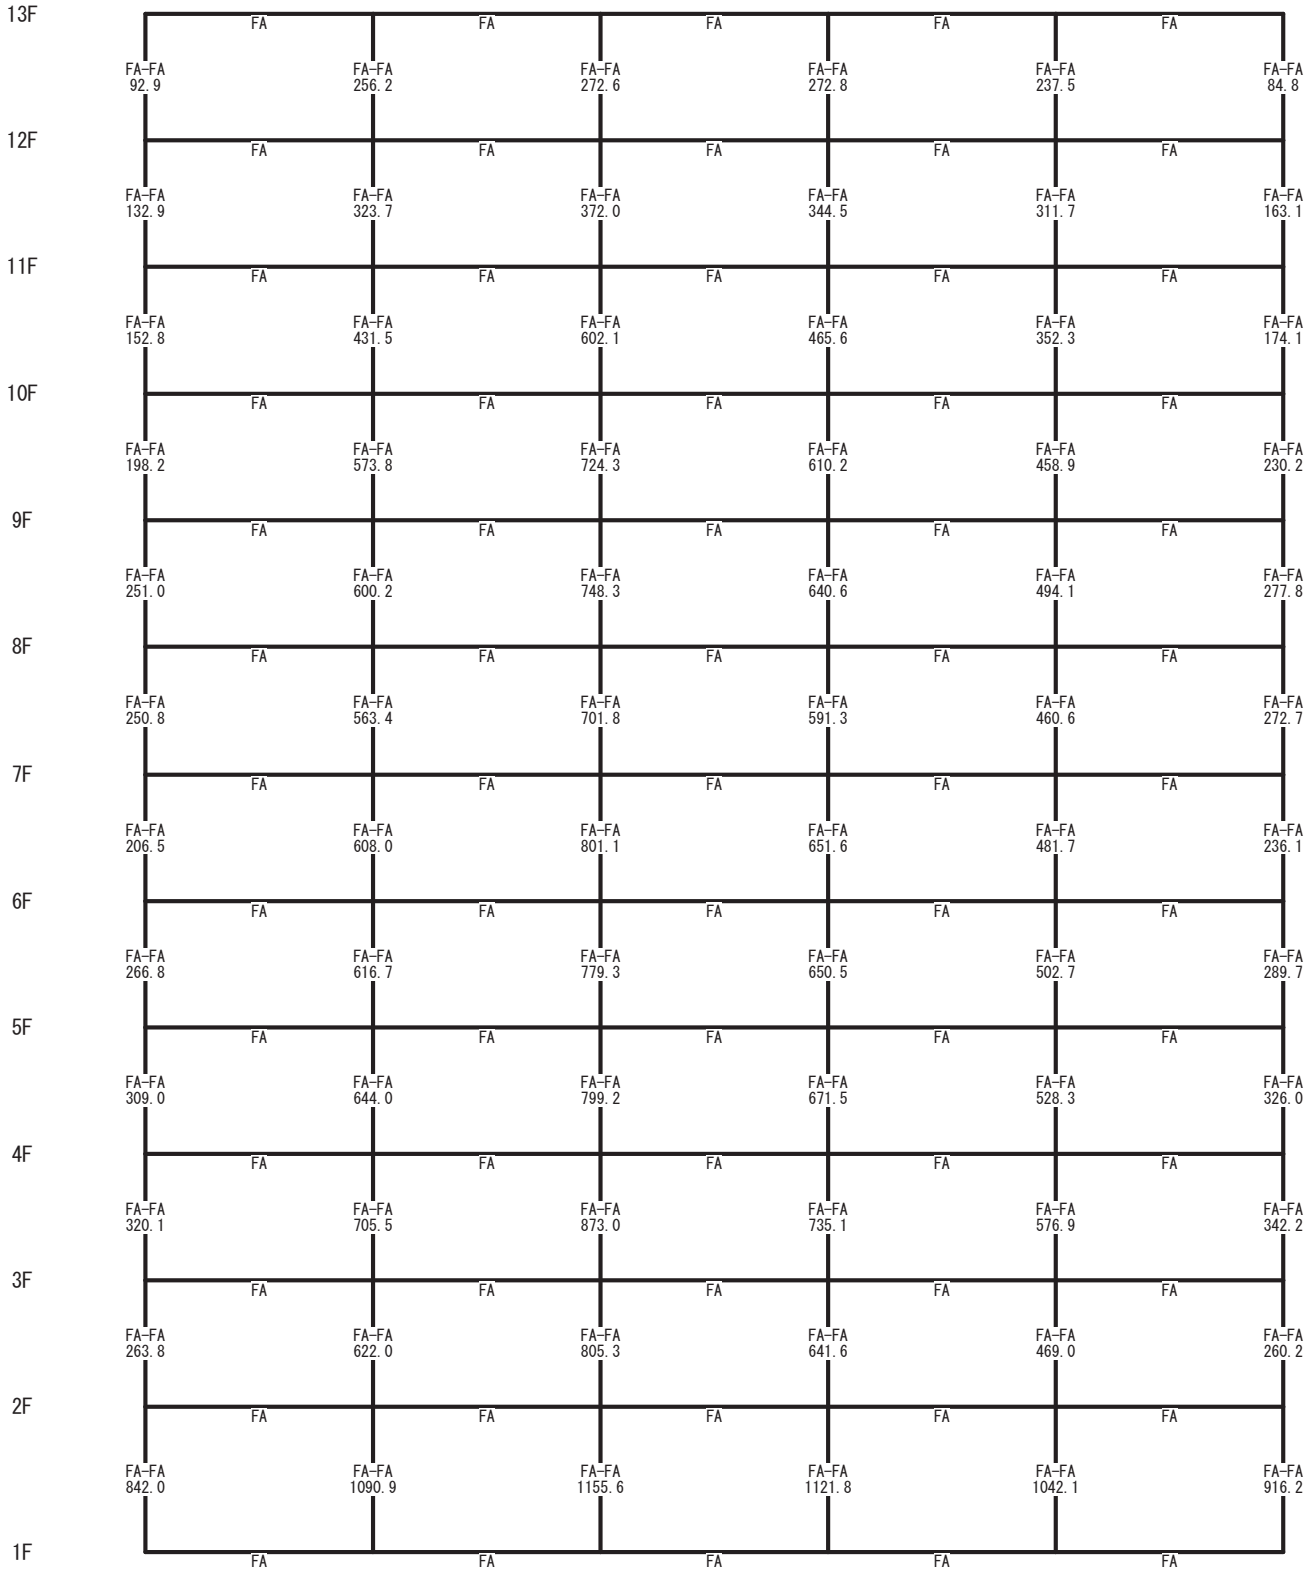


Cフレーム　＜Ｘ方向 負加力＞ (S=1/239)

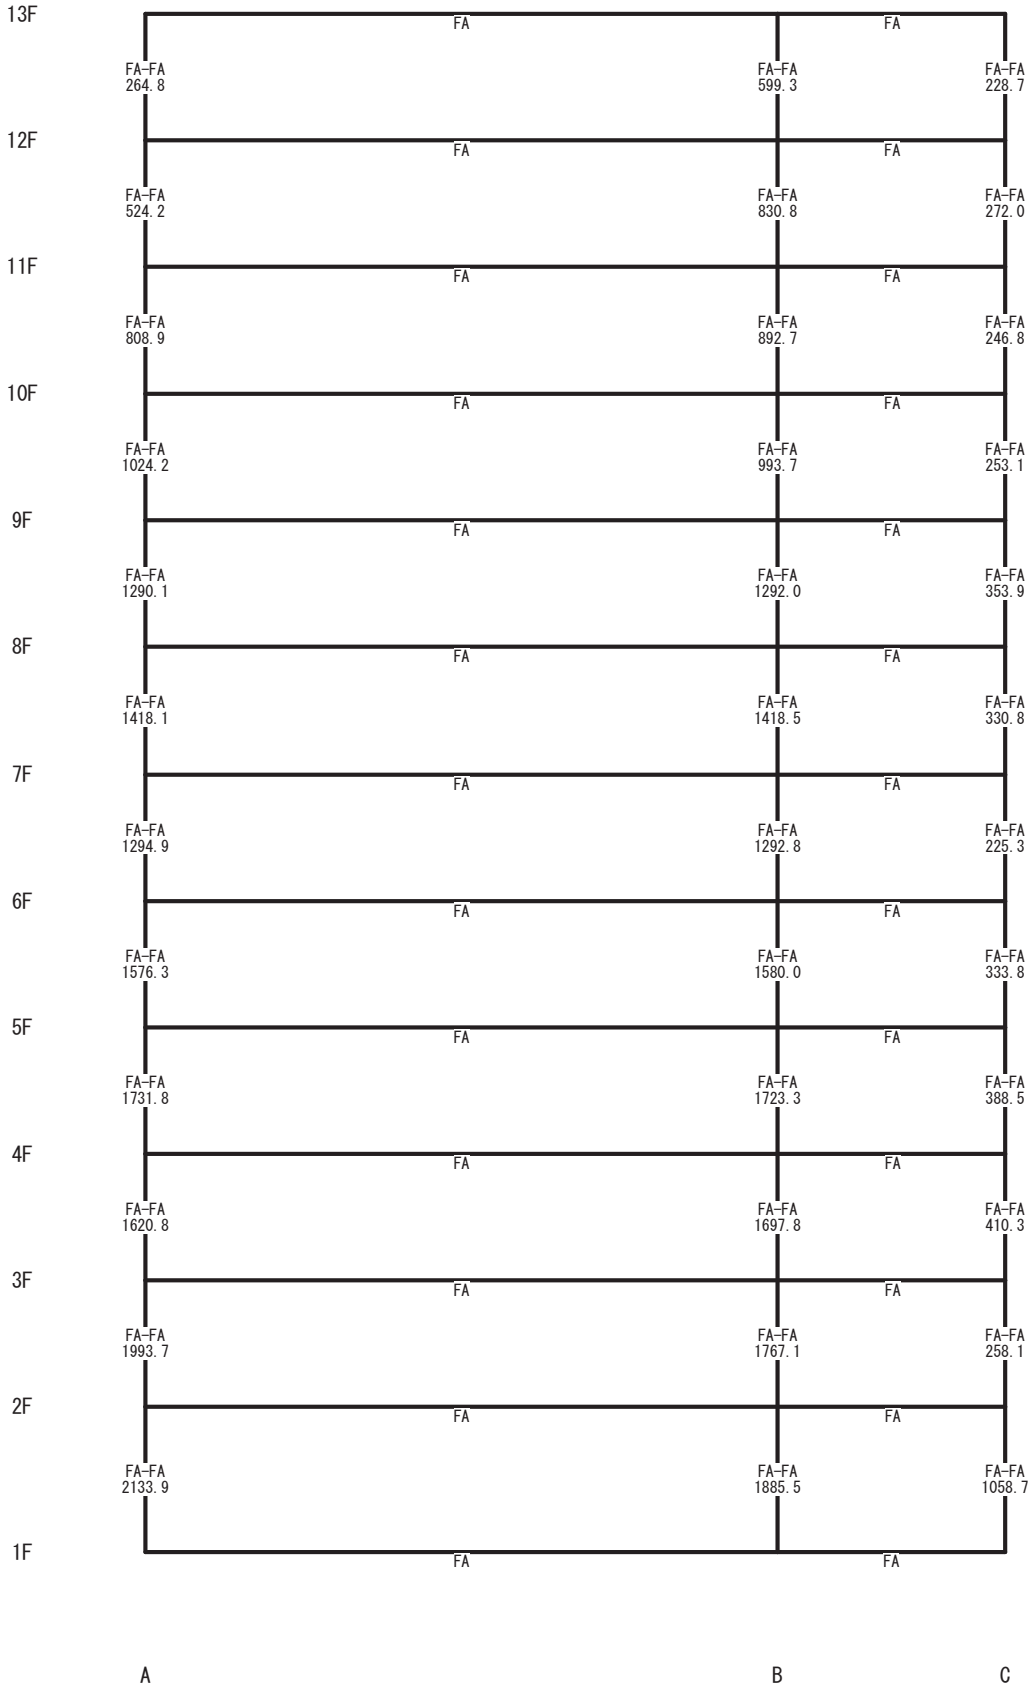


1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

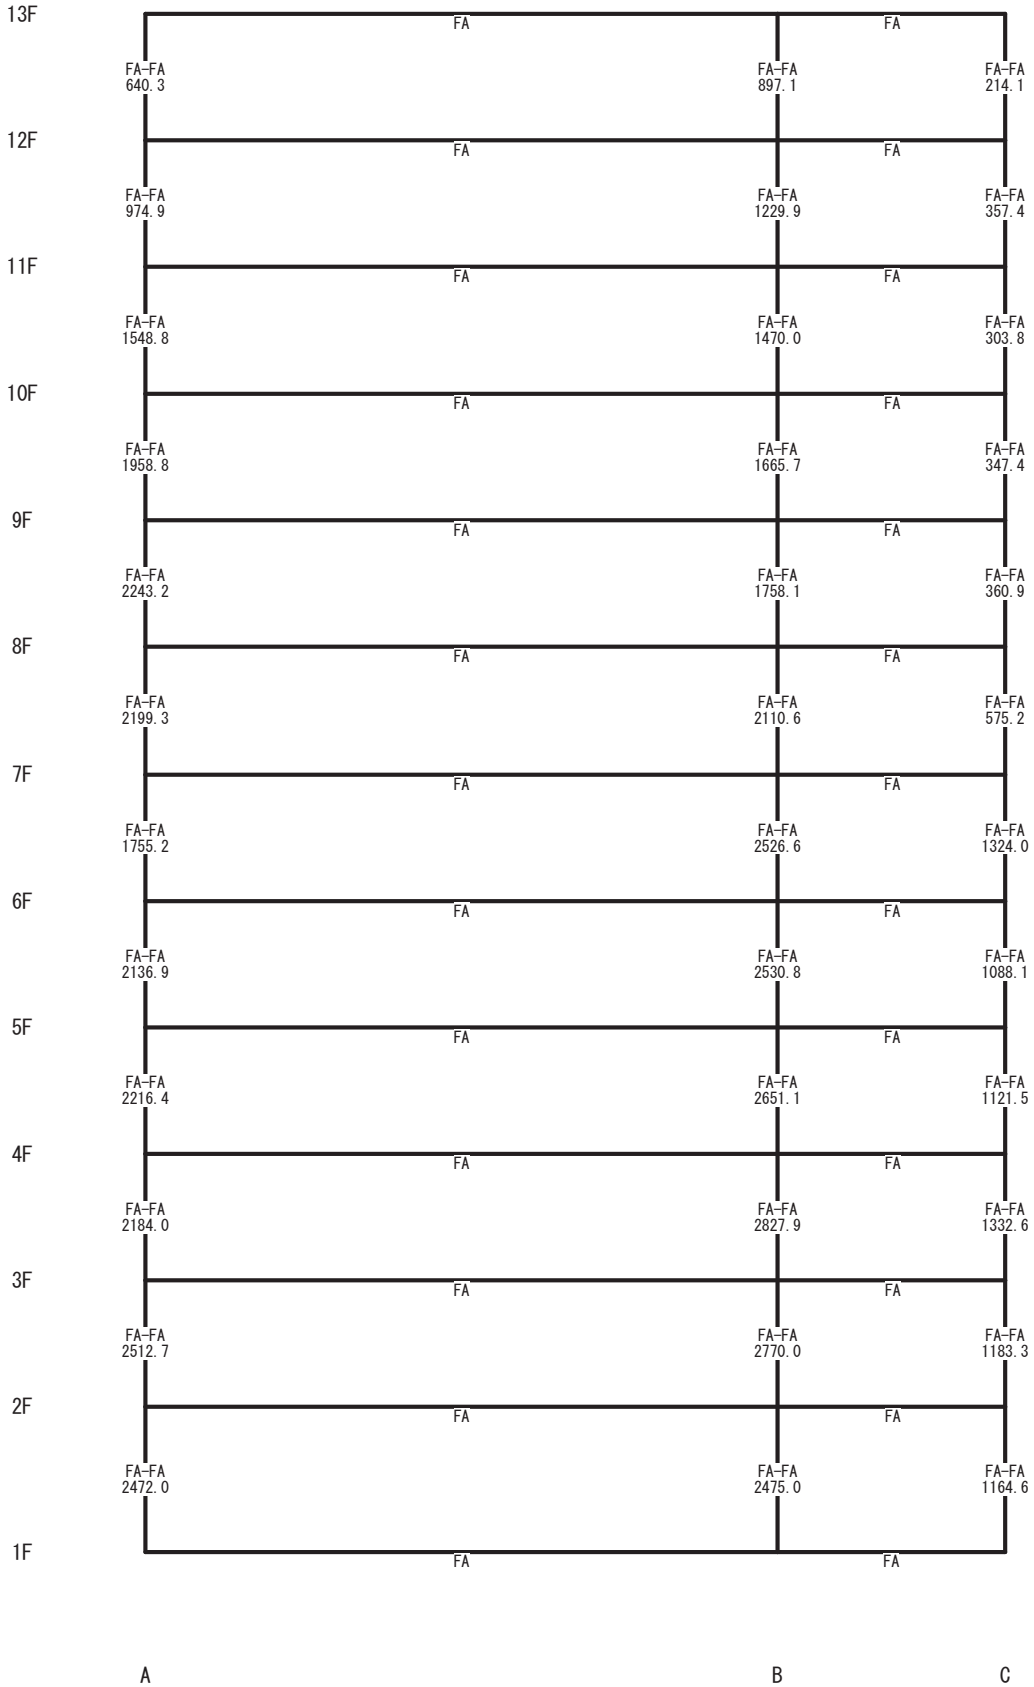


2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

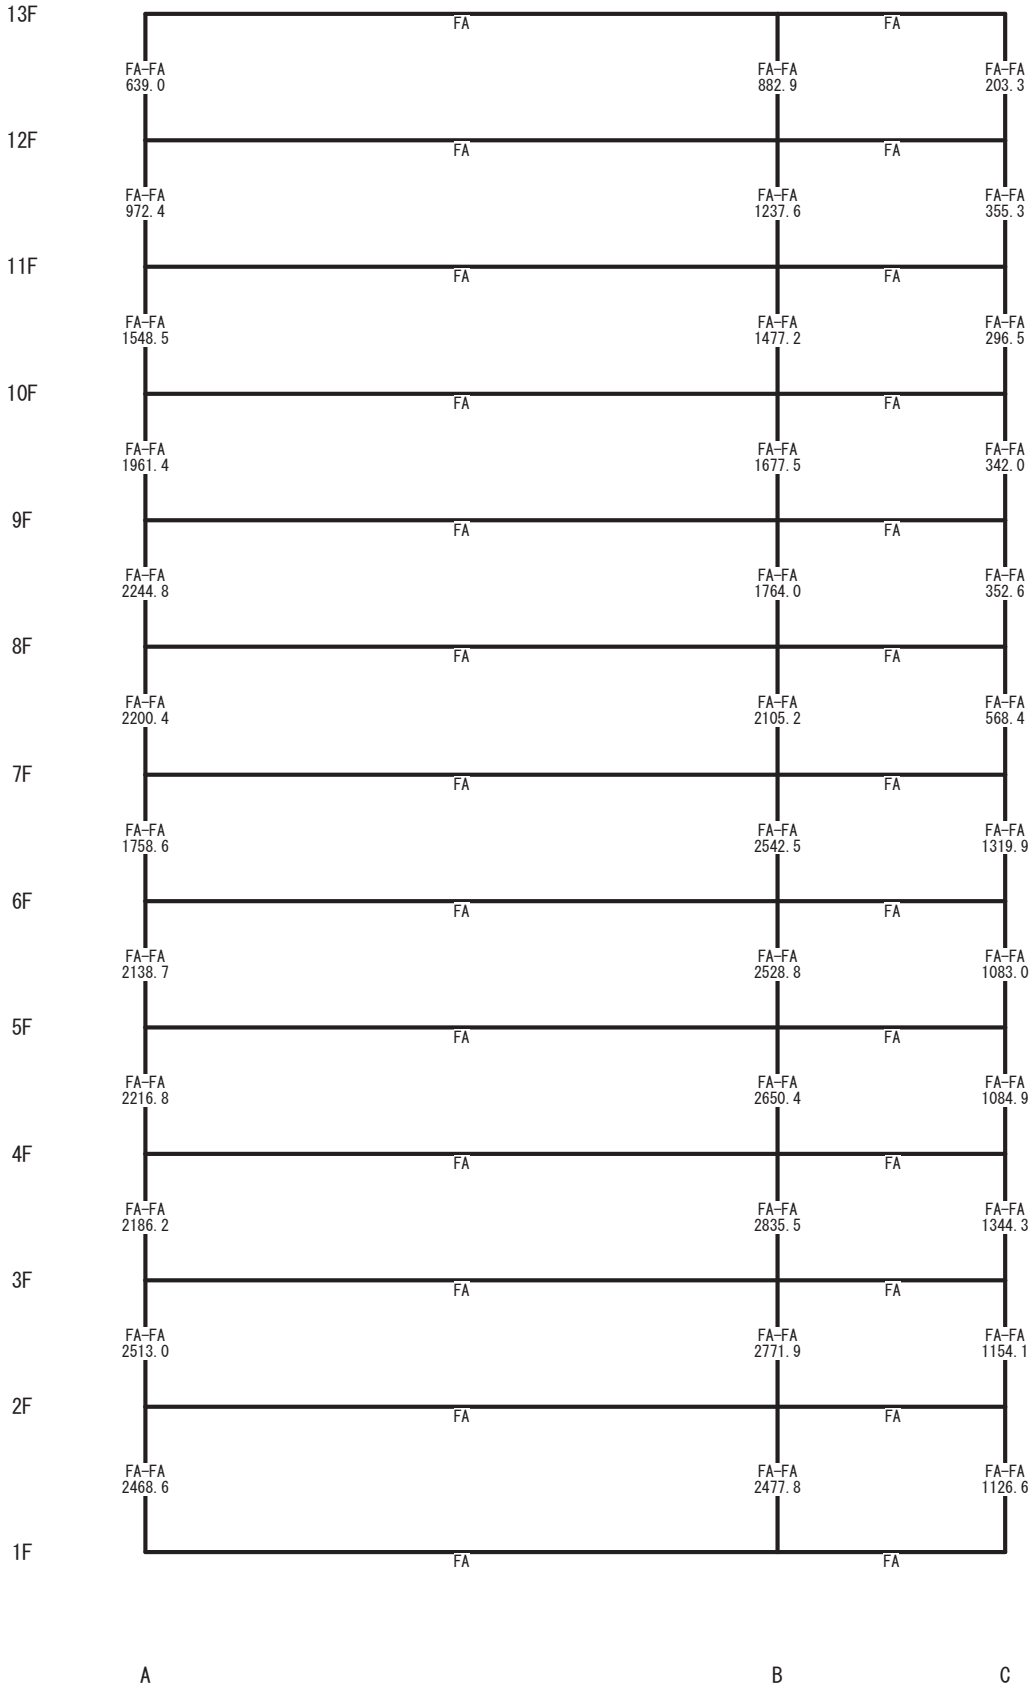


3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

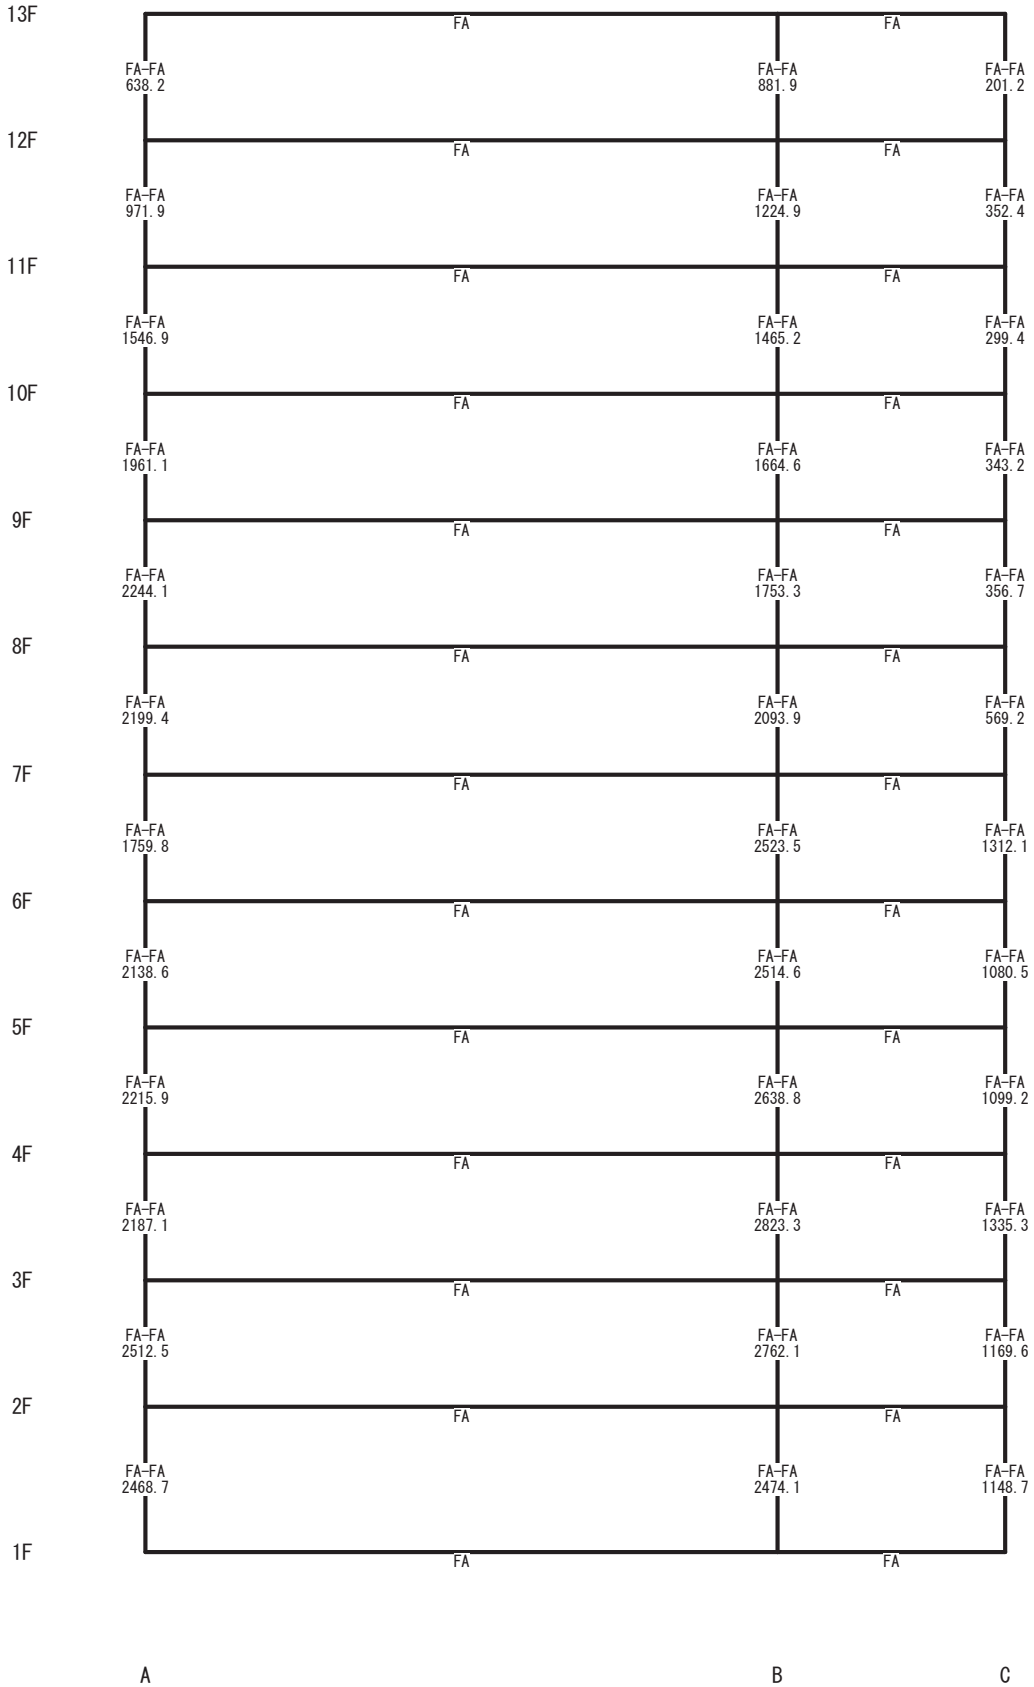


4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

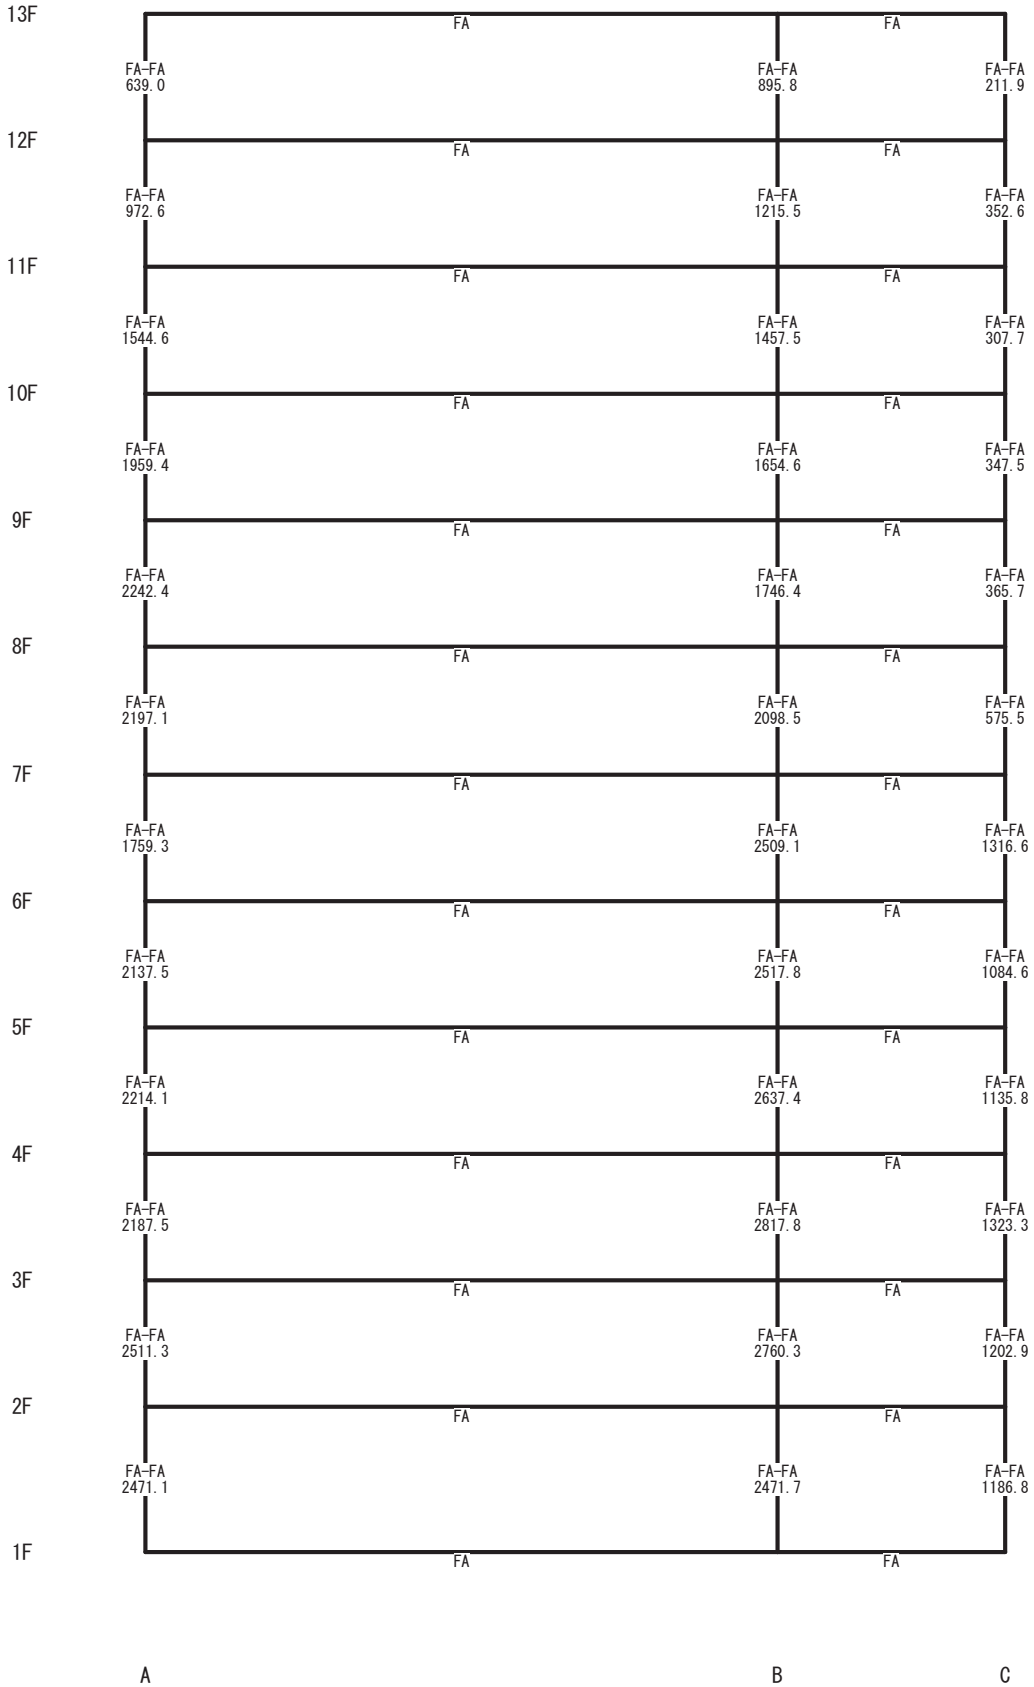


5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

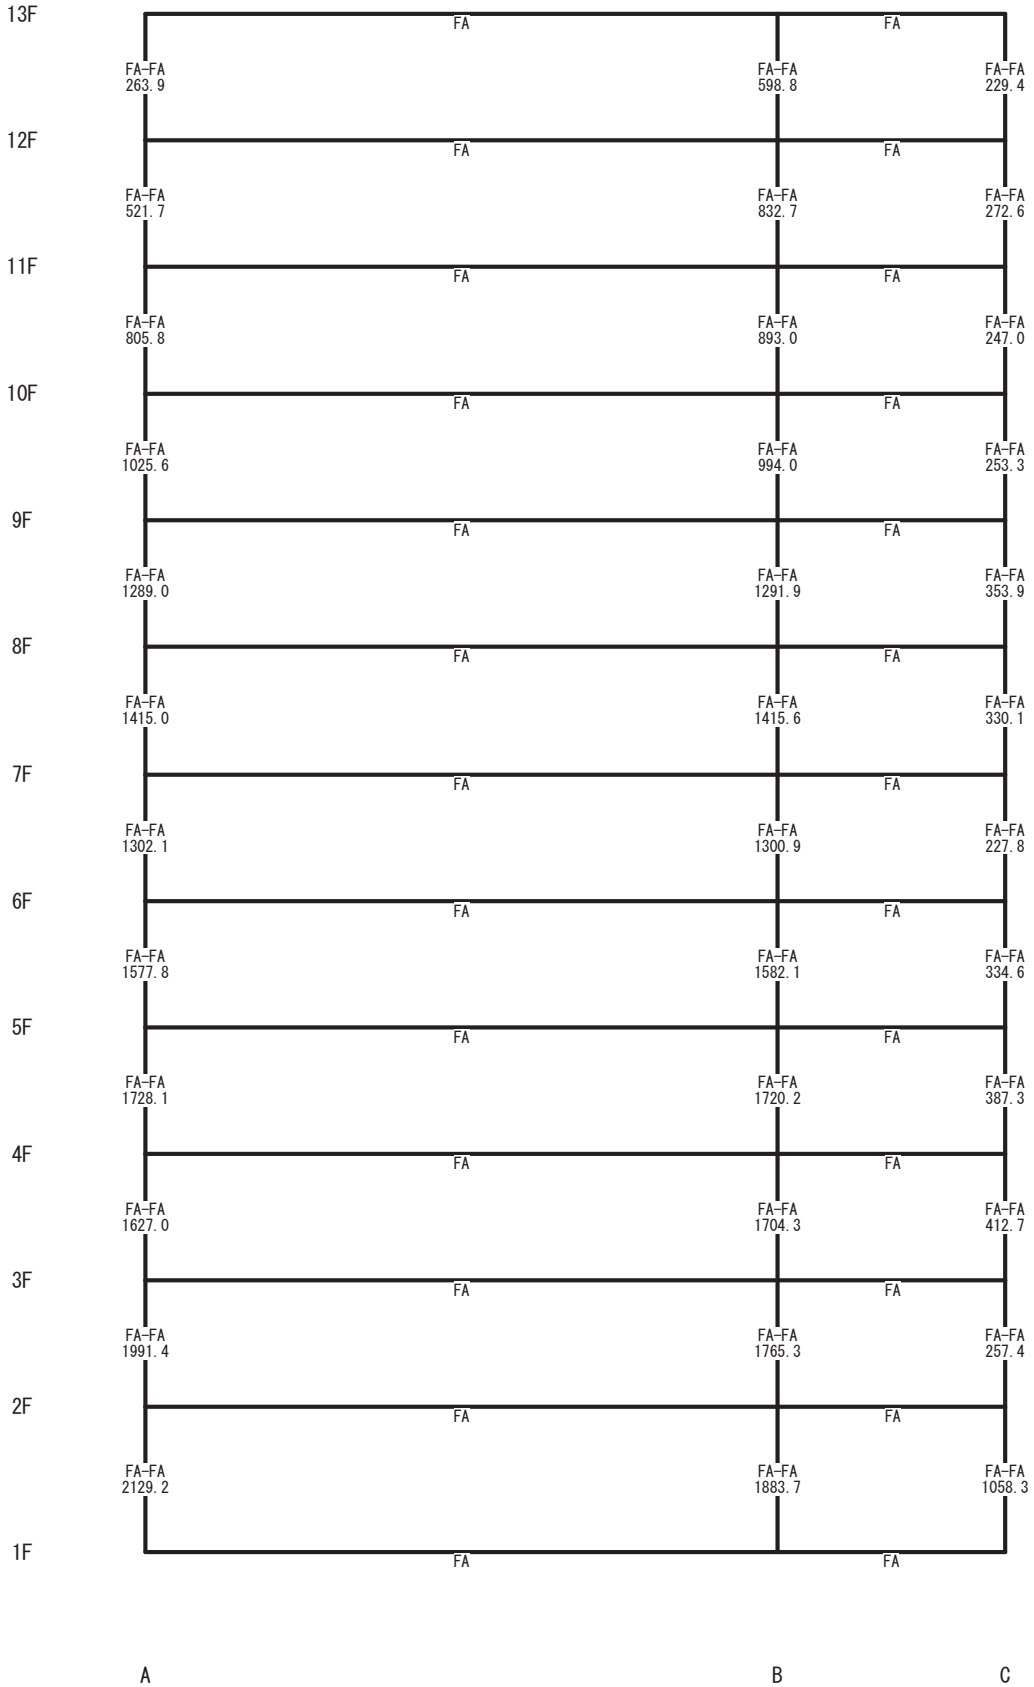


6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞ (S=1/239)

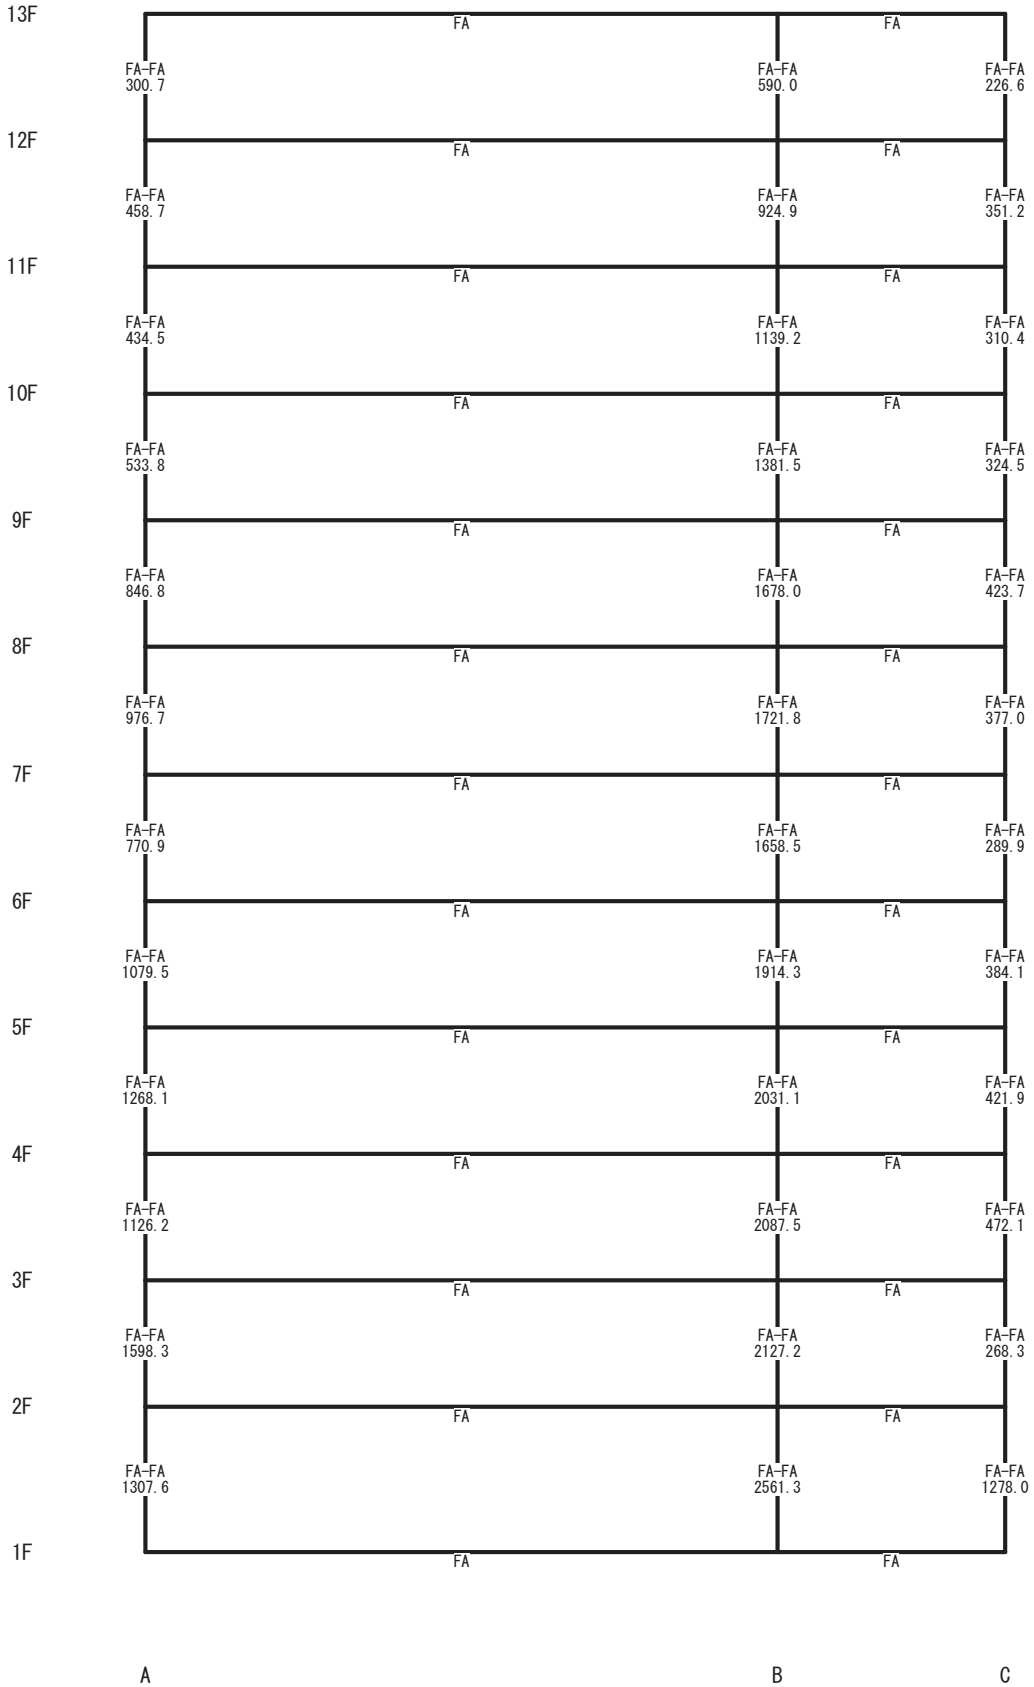


1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

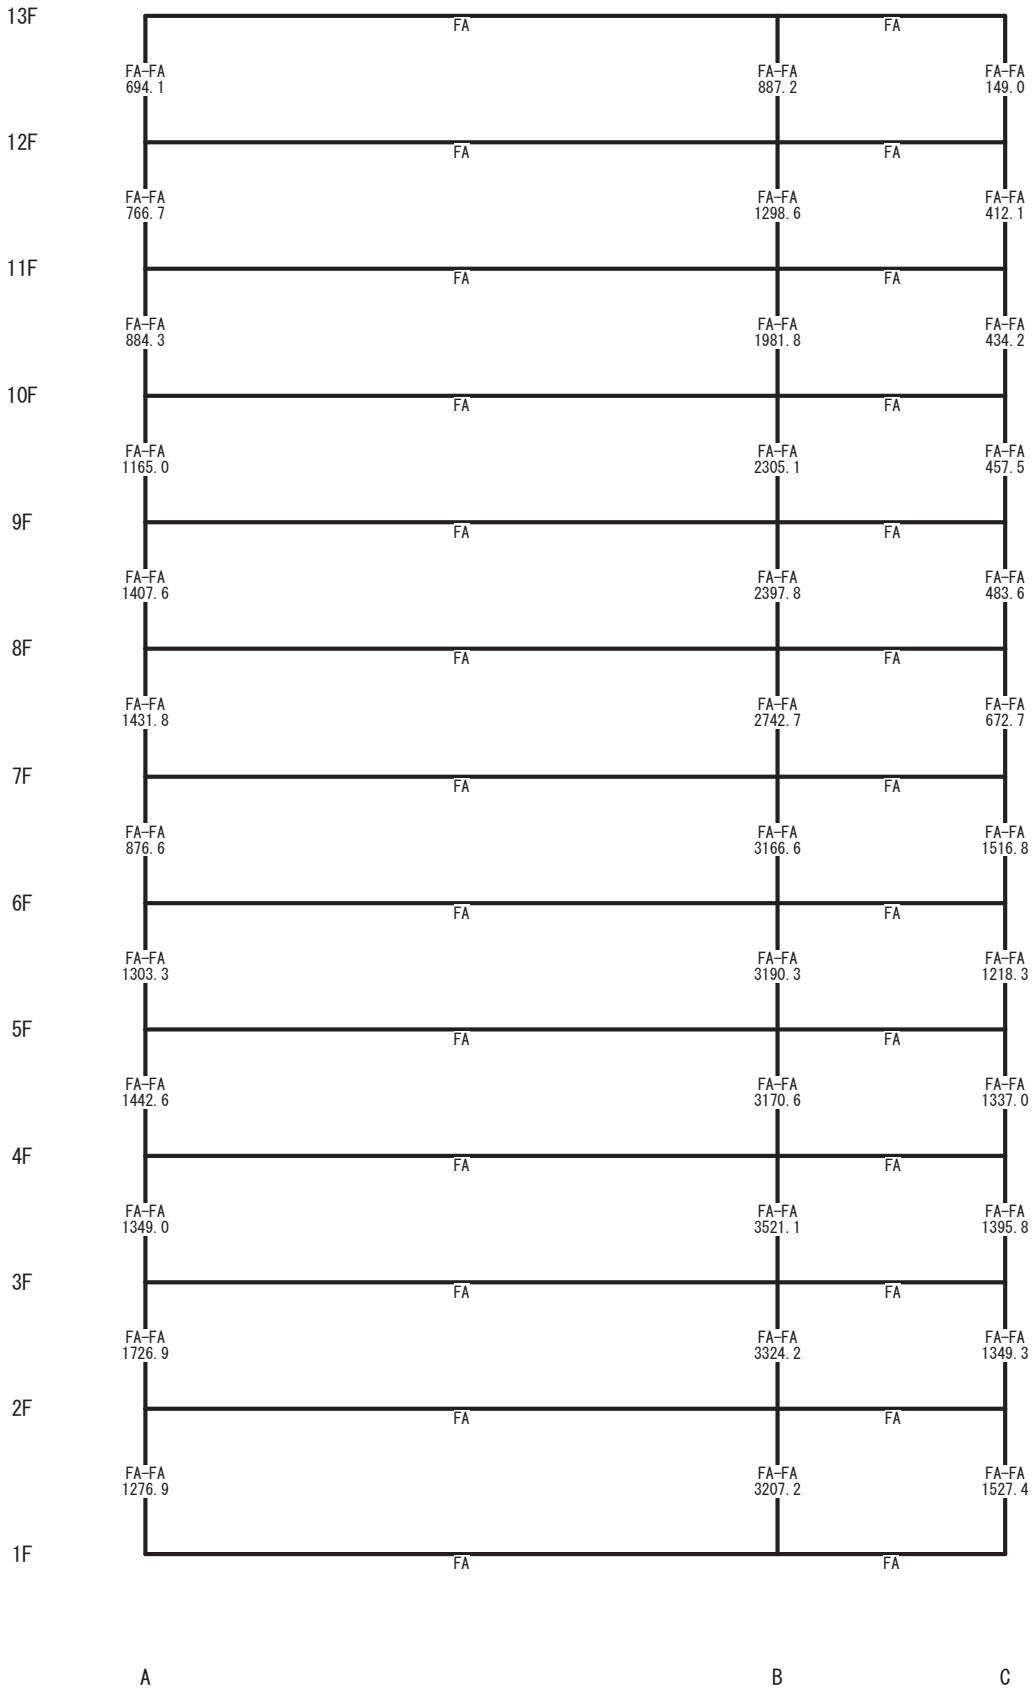


2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

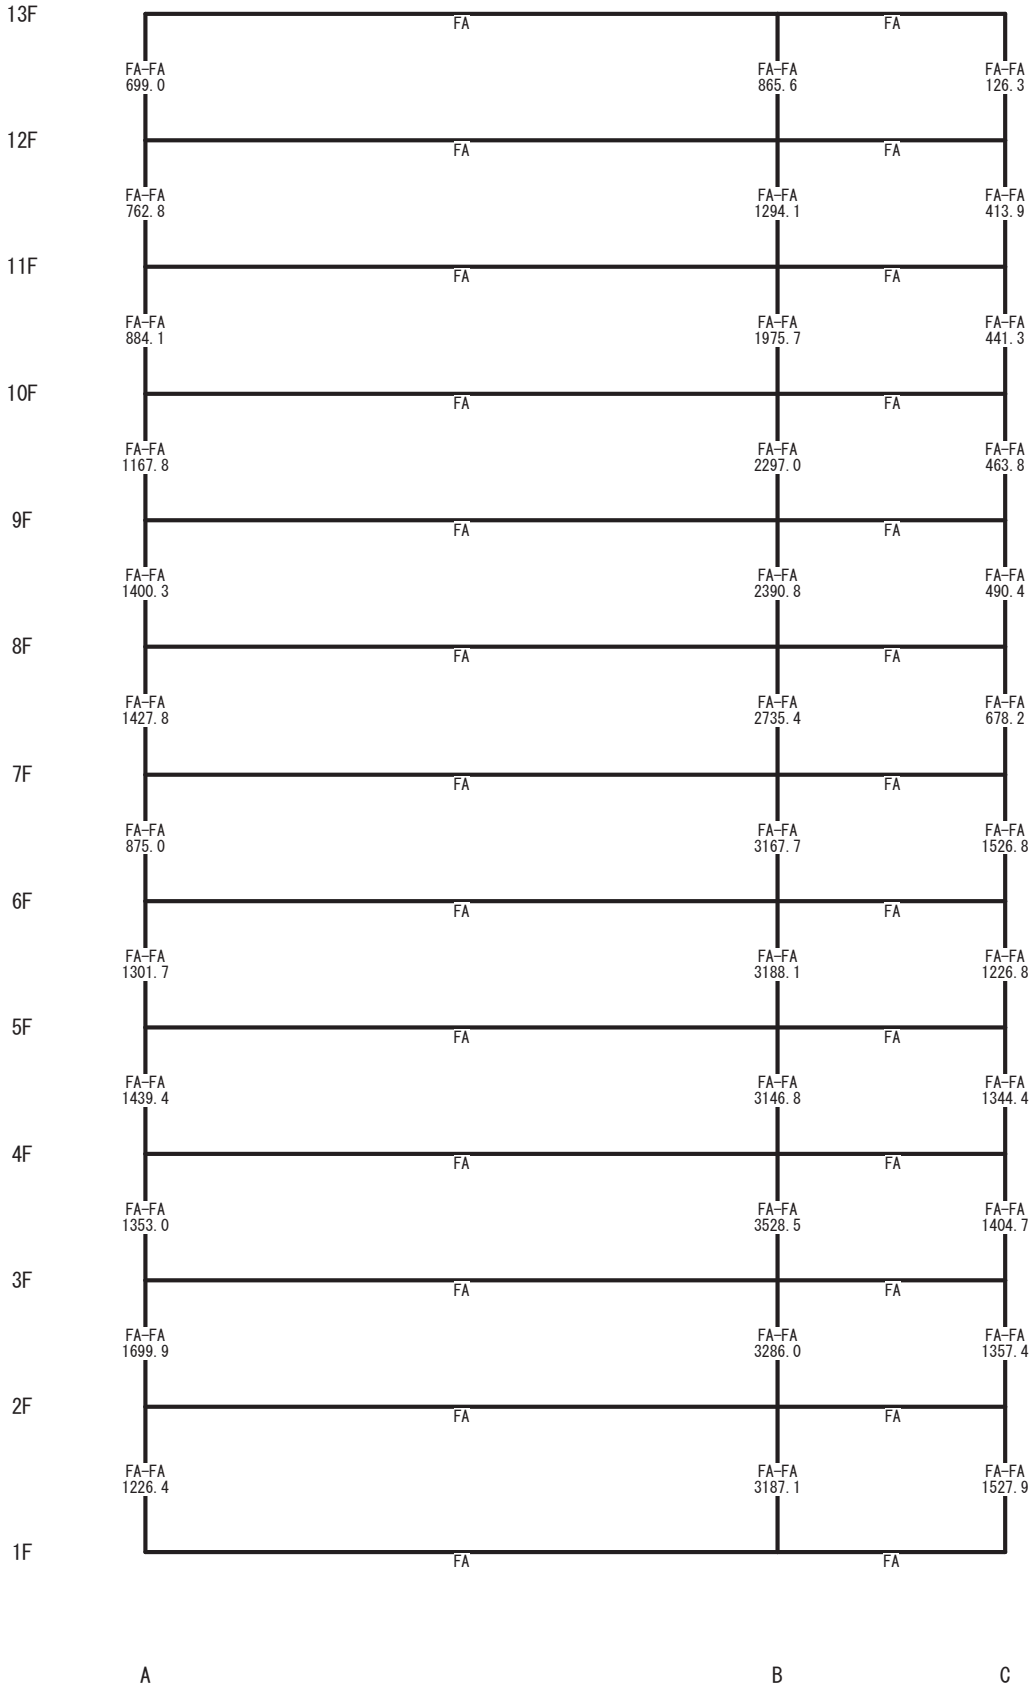


3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

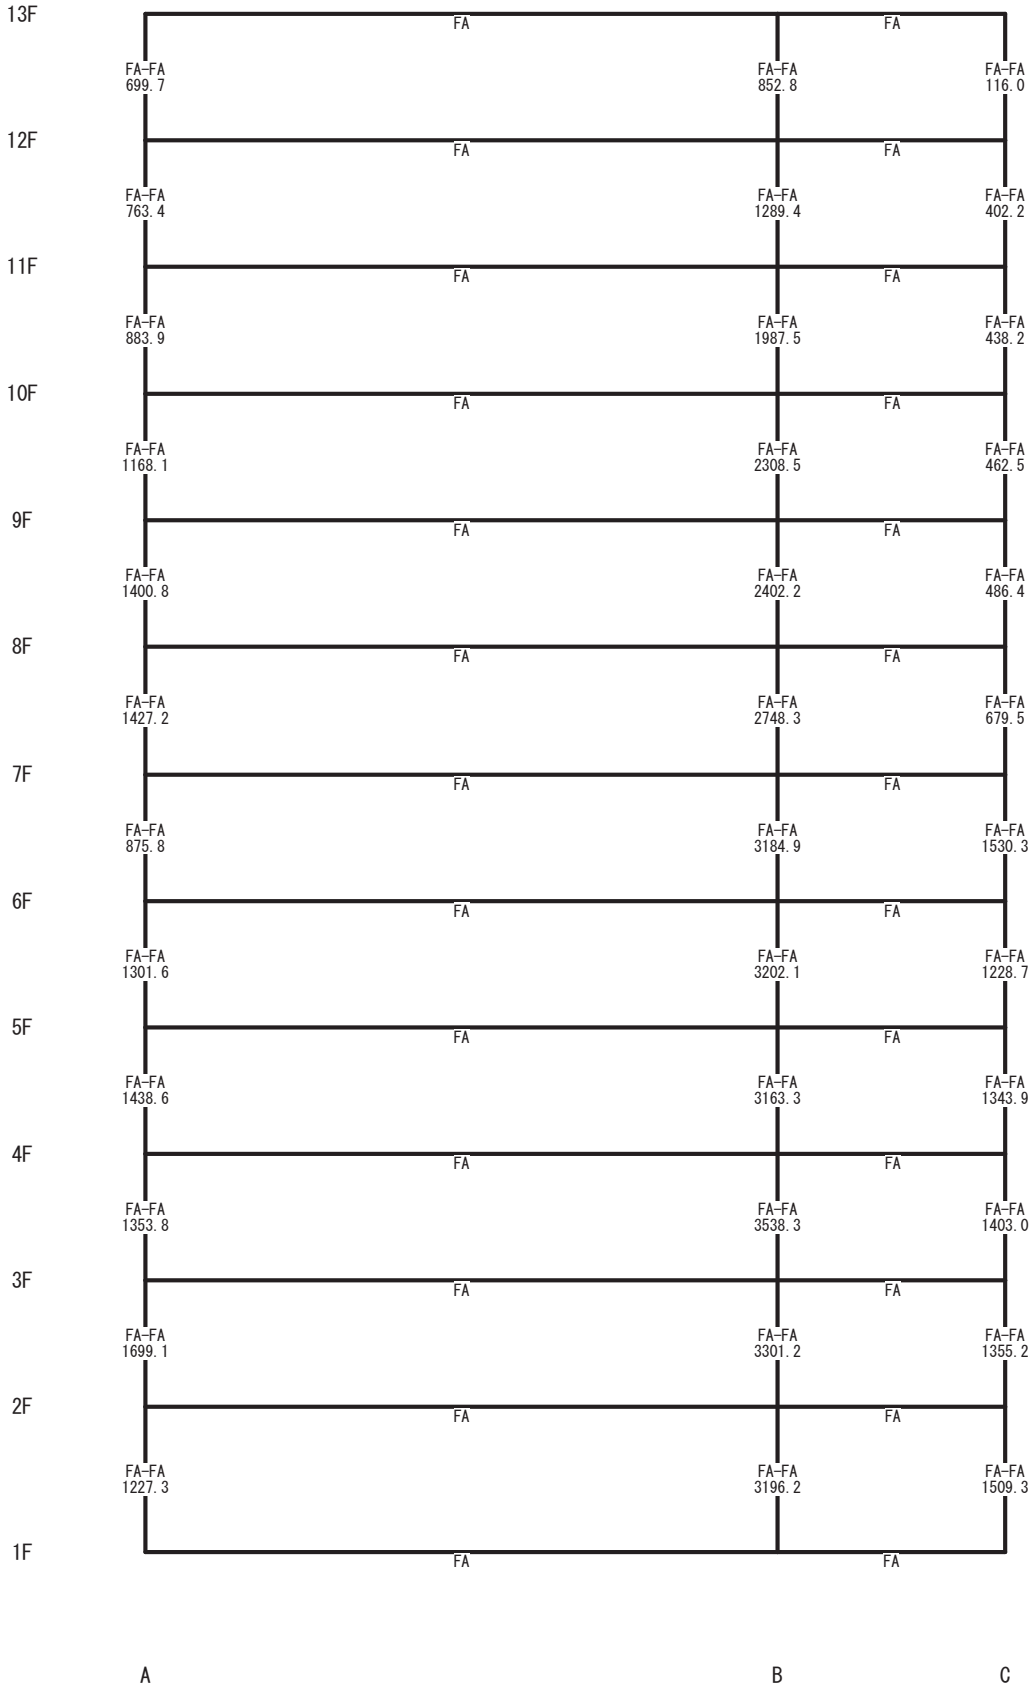

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

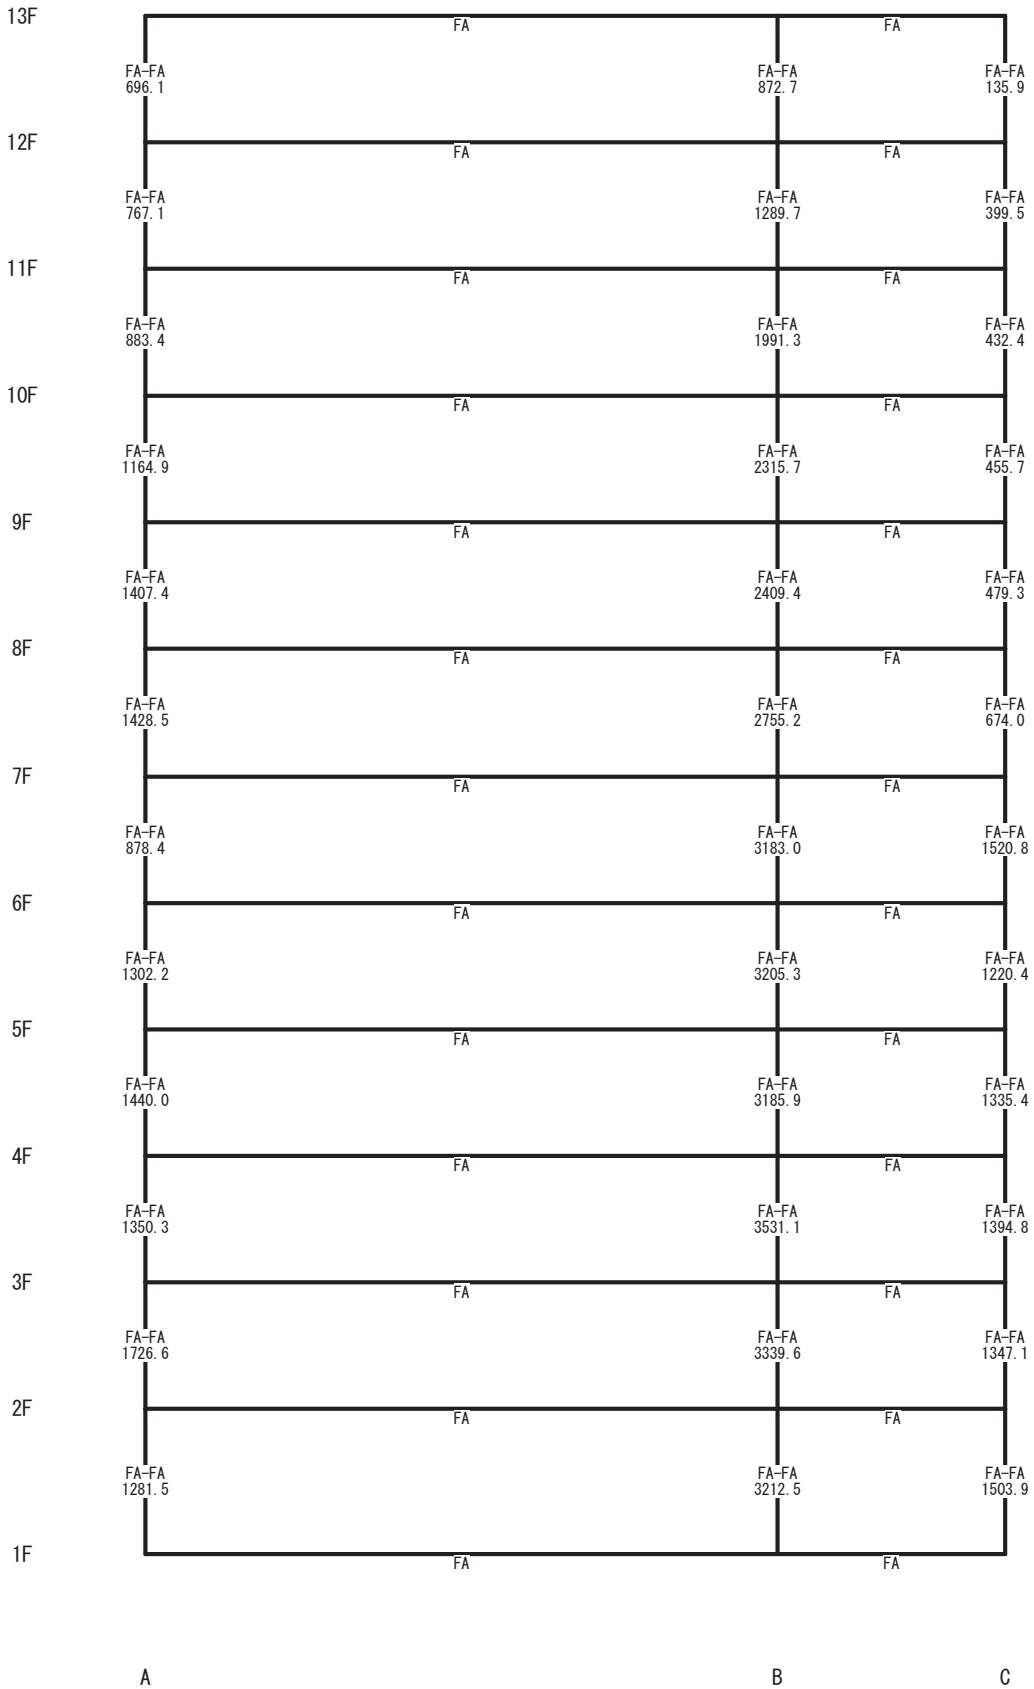

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

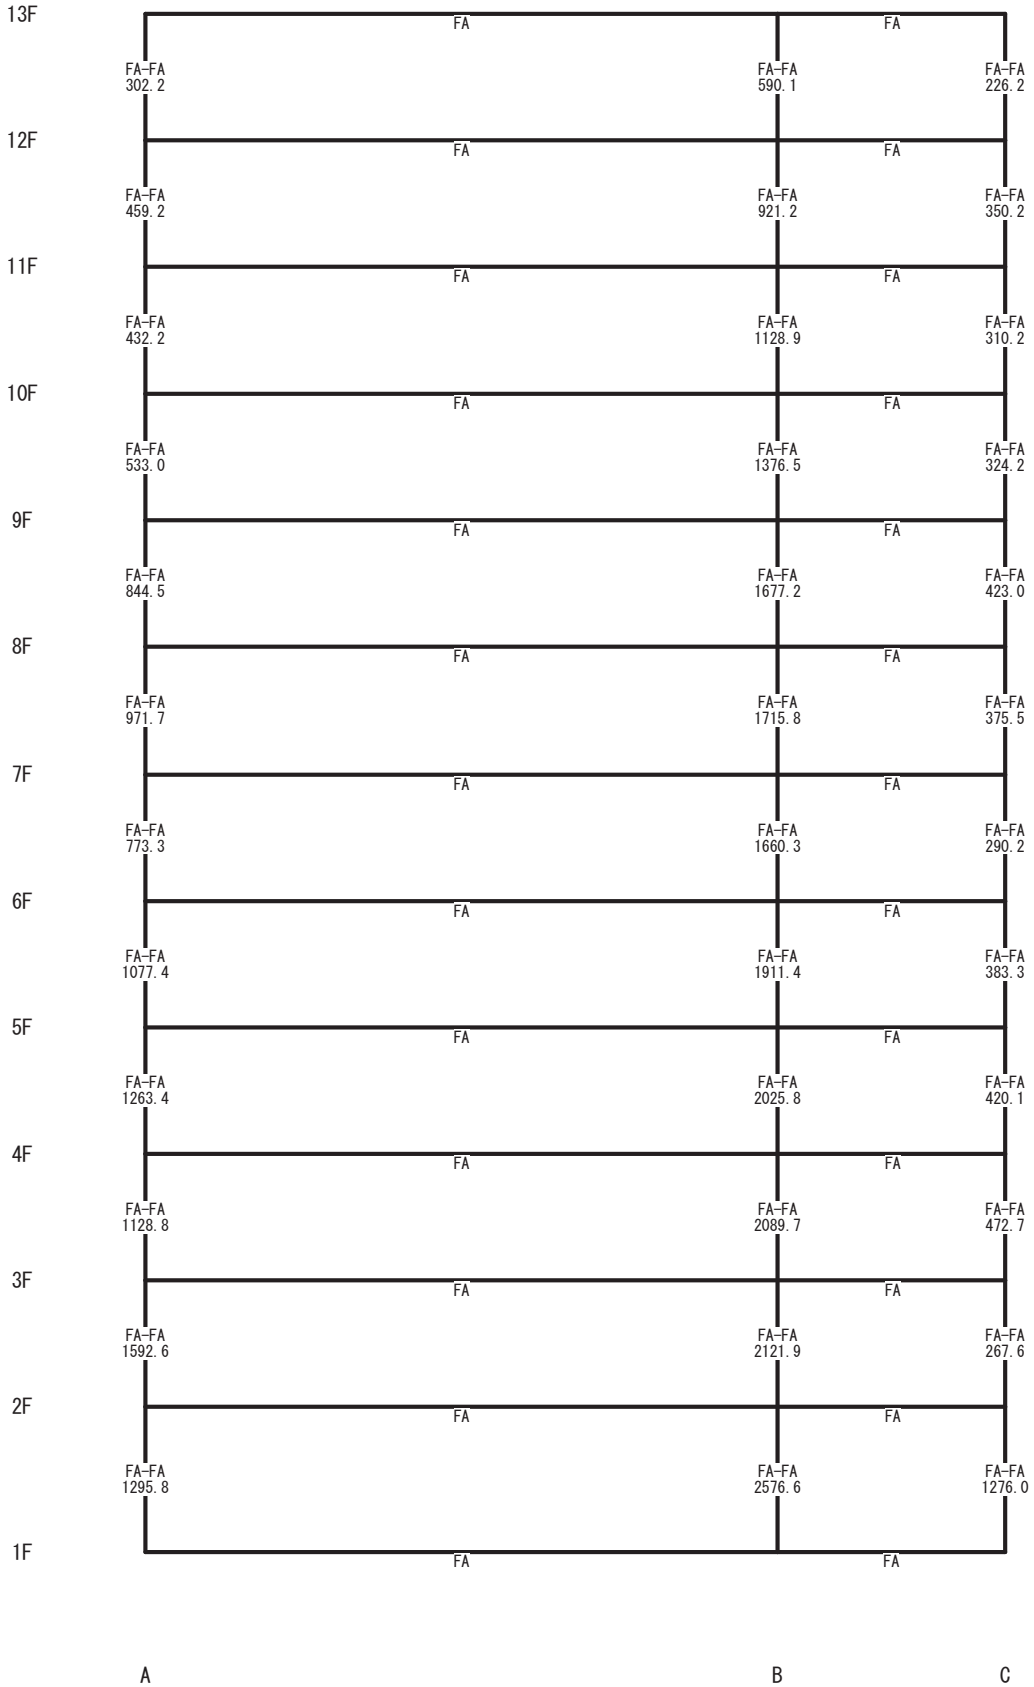

6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞ (S=1/239)

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2382.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13893.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	2976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2611.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3785.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6438.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3011.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17561.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9060.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1092.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2934.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5585.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2830.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	1	3490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3494.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5988.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	4018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6072.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1730.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2944.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23049.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2719.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	5727.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3982.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	34179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	A	2382.1	0.0	2382.1	0.28	0.00	0.28	
	B	2605.3	0.0	2605.3	0.31	0.00	0.31	
	C	1222.3	0.0	1222.3	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6209.7	0.0	6209.7	0.74	0.00	0.74	Ai＝2.666 Co＝0.417
11F	A	3737.8	0.0	3737.8	0.25	0.00	0.25	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	B	3774.8	0.0	3774.8	0.25	0.00	0.25	
	C	1650.3	0.0	1650.3	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9162.8	0.0	9162.8	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.185 Co＝0.417
10F	A	4737.3	0.0	4737.3	0.22	0.00	0.22	
	B	4759.0	0.0	4759.0	0.22	0.00	0.22	
	C	2175.6	0.0	2175.6	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11671.9	0.0	11671.9	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.927 Co＝0.417
9F	A	5593.3	0.0	5593.3	0.20	0.00	0.20	
	B	5507.5	0.0	5507.5	0.19	0.00	0.19	
	C	2793.2	0.0	2793.2	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13894.0	0.0	13894.0	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.748 Co＝0.417
8F	A	6448.2	0.0	6448.2	0.18	0.00	0.18	
	B	6393.1	0.0	6393.1	0.18	0.00	0.18	
	C	3008.6	0.0	3008.6	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15849.9	0.0	15849.9	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.610 Co＝0.417
7F	A	7309.1	0.0	7309.1	0.17	0.00	0.17	
	B	7417.7	0.0	7417.7	0.18	0.00	0.18	
	C	2835.6	0.0	2835.6	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17562.5	0.0	17562.5	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.495 Co＝0.417
6F	A	8089.3	0.0	8089.3	0.16	0.00	0.16	
	B	8013.8	0.0	8013.8	0.16	0.00	0.16	
	C	2976.3	0.0	2976.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19079.4	0.0	19079.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.394 Co＝0.417
5F	A	8626.3	0.0	8626.3	0.15	0.00	0.15	
	B	8655.5	0.0	8655.5	0.15	0.00	0.15	
	C	3099.3	0.0	3099.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20381.1	0.0	20381.1	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.304 Co＝0.417
4F	A	9067.8	0.0	9067.8	0.14	0.00	0.14	
	B	9127.2	0.0	9127.2	0.14	0.00	0.14	
	C	3272.1	0.0	3272.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21467.1	0.0	21467.1	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.221 Co＝0.417
3F	A	9405.9	0.0	9405.9	0.13	0.00	0.13	
	B	9393.4	0.0	9393.4	0.13	0.00	0.13	
	C	3549.5	0.0	3549.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22348.8	0.0	22348.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.143 Co＝0.417
2F	A	9817.0	0.0	9817.0	0.13	0.00	0.13	
	B	10154.6	0.0	10154.6	0.13	0.00	0.13	
	C	3056.6	0.0	3056.6	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23028.2	0.0	23028.2	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.070 Co＝0.417
1F	A	8977.0	0.0	8977.0	0.11	0.00	0.11	
	B	8355.9	0.0	8355.9	0.10	0.00	0.10	
	C	6170.3	0.0	6170.3	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23503.2	0.0	23503.2	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.417

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	A	2381.5	0.0	2381.5	0.28	0.00	0.28	
	B	2611.2	0.0	2611.2	0.31	0.00	0.31	
	C	1216.8	0.0	1216.8	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6209.5	0.0	6209.5	0.74	0.00	0.74	Ai＝2.666 Co＝0.417
11F	A	3728.9	0.0	3728.9	0.25	0.00	0.25	
	B	3785.7	0.0	3785.7	0.25	0.00	0.25	
	C	1647.9	0.0	1647.9	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9162.6	0.0	9162.6	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.185 Co＝0.417
10F	A	4728.4	0.0	4728.4	0.22	0.00	0.22	
	B	4764.8	0.0	4764.8	0.22	0.00	0.22	
	C	2178.4	0.0	2178.4	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11671.6	0.0	11671.6	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.927 Co＝0.417
9F	A	5585.5	0.0	5585.5	0.20	0.00	0.20	
	B	5512.5	0.0	5512.5	0.19	0.00	0.19	
	C	2795.7	0.0	2795.7	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13893.6	0.0	13893.6	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.748 Co＝0.417
8F	A	6438.9	0.0	6438.9	0.18	0.00	0.18	
	B	6398.6	0.0	6398.6	0.18	0.00	0.18	
	C	3011.9	0.0	3011.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15849.4	0.0	15849.4	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.610 Co＝0.417
7F	A	7298.7	0.0	7298.7	0.17	0.00	0.17	
	B	7422.8	0.0	7422.8	0.18	0.00	0.18	
	C	2840.5	0.0	2840.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17562.0	0.0	17562.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.495 Co＝0.417
6F	A	8075.1	0.0	8075.1	0.16	0.00	0.16	
	B	8018.8	0.0	8018.8	0.16	0.00	0.16	
	C	2985.0	0.0	2985.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19078.9	0.0	19078.9	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.394 Co＝0.417
5F	A	8614.5	0.0	8614.5	0.15	0.00	0.15	
	B	8660.3	0.0	8660.3	0.15	0.00	0.15	
	C	3105.7	0.0	3105.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20380.5	0.0	20380.5	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.304 Co＝0.417
4F	A	9060.7	0.0	9060.7	0.14	0.00	0.14	
	B	9127.7	0.0	9127.7	0.14	0.00	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	C	3278.1	0.0	3278.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21466.5	0.0	21466.5	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.221 Co＝0.417
3F	A	9396.7	0.0	9396.7	0.13	0.00	0.13	
	B	9398.8	0.0	9398.8	0.13	0.00	0.13	
	C	3552.7	0.0	3552.7	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22348.2	0.0	22348.2	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.143 Co＝0.417
2F	A	9816.3	0.0	9816.3	0.13	0.00	0.13	
	B	10149.2	0.0	10149.2	0.13	0.00	0.13	
	C	3062.0	0.0	3062.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23027.6	0.0	23027.6	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.070 Co＝0.417
1F	A	8964.3	0.0	8964.3	0.11	0.00	0.11	
	B	8369.7	0.0	8369.7	0.10	0.00	0.10	
	C	6168.5	0.0	6168.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23502.5	0.0	23502.5	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.000 Co＝0.417

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	1	1092.8	0.0	1092.8	0.13	0.00	0.13	
	2	1751.5	0.0	1751.5	0.21	0.00	0.21	
	3	1725.2	0.0	1725.2	0.21	0.00	0.21	
	4	1721.3	0.0	1721.3	0.21	0.00	0.21	
	5	1746.7	0.0	1746.7	0.21	0.00	0.21	
	6	1092.1	0.0	1092.1	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9129.7	0.0	9129.7	1.09	0.00	1.09	Ai＝2.666 Co＝0.613
11F	1	1627.0	0.0	1627.0	0.11	0.00	0.11	
	2	2562.2	0.0	2562.2	0.17	0.00	0.17	
	3	2565.3	0.0	2565.3	0.17	0.00	0.17	
	4	2549.2	0.0	2549.2	0.17	0.00	0.17	
	5	2540.7	0.0	2540.7	0.17	0.00	0.17	
	6	1626.9	0.0	1626.9	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13471.4	0.0	13471.4	0.89	0.00	0.89	Ai＝2.185 Co＝0.613
10F	1	1948.4	0.0	1948.4	0.09	0.00	0.09	
	2	3322.5	0.0	3322.5	0.15	0.00	0.15	
	3	3322.3	0.0	3322.3	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	4	3311.5	0.0	3311.5	0.15	0.00	0.15	
	5	3309.8	0.0	3309.8	0.15	0.00	0.15	
	6	1945.8	0.0	1945.8	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17160.4	0.0	17160.4	0.79	0.00	0.79	Ai＝1.927 Co＝0.613
9F	1	2270.9	0.0	2270.9	0.08	0.00	0.08	
	2	3971.9	0.0	3971.9	0.14	0.00	0.14	
	3	3980.9	0.0	3980.9	0.14	0.00	0.14	
	4	3968.9	0.0	3968.9	0.14	0.00	0.14	
	5	3961.5	0.0	3961.5	0.14	0.00	0.14	
	6	2273.0	0.0	2273.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20427.2	0.0	20427.2	0.71	0.00	0.71	Ai＝1.748 Co＝0.613
8F	1	2936.0	0.0	2936.0	0.08	0.00	0.08	
	2	4362.2	0.0	4362.2	0.12	0.00	0.12	
	3	4361.4	0.0	4361.4	0.12	0.00	0.12	
	4	4354.1	0.0	4354.1	0.12	0.00	0.12	
	5	4354.5	0.0	4354.5	0.12	0.00	0.12	
	6	2934.7	0.0	2934.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23302.8	0.0	23302.8	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.610 Co＝0.613
7F	1	3167.4	0.0	3167.4	0.08	0.00	0.08	
	2	4885.2	0.0	4885.2	0.12	0.00	0.12	
	3	4874.0	0.0	4874.0	0.12	0.00	0.12	
	4	4862.4	0.0	4862.4	0.12	0.00	0.12	
	5	4871.1	0.0	4871.1	0.12	0.00	0.12	
	6	3160.7	0.0	3160.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25820.8	0.0	25820.8	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.495 Co＝0.613
6F	1	2813.0	0.0	2813.0	0.06	0.00	0.06	
	2	5605.7	0.0	5605.7	0.11	0.00	0.11	
	3	5621.0	0.0	5621.0	0.11	0.00	0.11	
	4	5595.4	0.0	5595.4	0.11	0.00	0.11	
	5	5585.0	0.0	5585.0	0.11	0.00	0.11	
	6	2830.8	0.0	2830.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28051.0	0.0	28051.0	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.394 Co＝0.613
5F	1	3490.2	0.0	3490.2	0.06	0.00	0.06	
	2	5755.9	0.0	5755.9	0.10	0.00	0.10	
	3	5750.5	0.0	5750.5	0.10	0.00	0.10	
	4	5733.8	0.0	5733.8	0.10	0.00	0.10	
	5	5739.9	0.0	5739.9	0.10	0.00	0.10	
	6	3494.5	0.0	3494.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29964.7	0.0	29964.7	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.304 Co＝0.613
4F	1	3843.6	0.0	3843.6	0.06	0.00	0.06	
	2	5989.0	0.0	5989.0	0.09	0.00	0.09	
	3	5952.1	0.0	5952.1	0.09	0.00	0.09	
	4	5953.8	0.0	5953.8	0.09	0.00	0.09	
	5	5987.3	0.0	5987.3	0.09	0.00	0.09	
	6	3835.6	0.0	3835.6	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31561.4	0.0	31561.4	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.221 Co＝0.613
3F	1	3728.9	0.0	3728.9	0.05	0.00	0.05	
	2	6344.6	0.0	6344.6	0.09	0.00	0.09	
	3	6366.0	0.0	6366.0	0.09	0.00	0.09	
	4	6345.8	0.0	6345.8	0.09	0.00	0.09	
	5	6328.5	0.0	6328.5	0.09	0.00	0.09	
	6	3744.0	0.0	3744.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32857.8	0.0	32857.8	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.143 Co＝0.613
2F	1	4018.9	0.0	4018.9	0.05	0.00	0.05	
	2	6466.0	0.0	6466.0	0.08	0.00	0.08	
	3	6439.0	0.0	6439.0	0.08	0.00	0.08	
	4	6444.2	0.0	6444.2	0.08	0.00	0.08	
	5	6474.5	0.0	6474.5	0.08	0.00	0.08	
	6	4014.0	0.0	4014.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33856.6	0.0	33856.6	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.070 Co＝0.613
1F	1	5078.1	0.0	5078.1	0.06	0.00	0.06	
	2	6111.6	0.0	6111.6	0.07	0.00	0.07	
	3	6073.0	0.0	6073.0	0.07	0.00	0.07	
	4	6091.5	0.0	6091.5	0.07	0.00	0.07	
	5	6129.6	0.0	6129.6	0.07	0.00	0.07	
	6	5071.2	0.0	5071.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	34554.9	0.0	34554.9	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.000 Co＝0.613

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	1	1117.4	0.0	1117.4	0.13	0.00	0.13	
	2	1730.3	0.0	1730.3	0.21	0.00	0.21	
	3	1690.9	0.0	1690.9	0.20	0.00	0.20	
	4	1668.5	0.0	1668.5	0.20	0.00	0.20	
	5	1704.8	0.0	1704.8	0.20	0.00	0.20	
	6	1118.5	0.0	1118.5	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9030.4	0.0	9030.4	1.08	0.00	1.08	Ai＝2.666 Co＝0.607
11F	1	1734.8	0.0	1734.8	0.12	0.00	0.12	
	2	2477.4	0.0	2477.4	0.16	0.00	0.16	
	3	2470.8	0.0	2470.8	0.16	0.00	0.16	
	4	2455.0	0.0	2455.0	0.16	0.00	0.16	
	5	2456.3	0.0	2456.3	0.16	0.00	0.16	
	6	1730.6	0.0	1730.6	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13324.9	0.0	13324.9	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.185 Co＝0.607
10F	1	1884.2	0.0	1884.2	0.09	0.00	0.09	
	2	3300.3	0.0	3300.3	0.15	0.00	0.15	
	3	3301.2	0.0	3301.2	0.15	0.00	0.15	
	4	3309.7	0.0	3309.7	0.15	0.00	0.15	
	5	3307.1	0.0	3307.1	0.15	0.00	0.15	
	6	1871.2	0.0	1871.2	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	16973.7	0.0	16973.7	0.78	0.00	0.78	Ai＝1.927 Co＝0.607
9F	1	2239.8	0.0	2239.8	0.08	0.00	0.08	
	2	3927.6	0.0	3927.6	0.14	0.00	0.14	
	3	3928.6	0.0	3928.6	0.14	0.00	0.14	
	4	3939.1	0.0	3939.1	0.14	0.00	0.14	
	5	3936.3	0.0	3936.3	0.14	0.00	0.14	
	6	2233.7	0.0	2233.7	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20205.1	0.0	20205.1	0.71	0.00	0.71	Ai＝1.748 Co＝0.607
8F	1	2948.6	0.0	2948.6	0.08	0.00	0.08	
	2	4289.0	0.0	4289.0	0.12	0.00	0.12	
	3	4281.6	0.0	4281.6	0.12	0.00	0.12	
	4	4289.3	0.0	4289.3	0.12	0.00	0.12	
	5	4296.0	0.0	4296.0	0.12	0.00	0.12	
	6	2944.8	0.0	2944.8	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23049.3	0.0	23049.3	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.610 Co＝0.607
7F	1	3075.5	0.0	3075.5	0.07	0.00	0.07	
	2	4847.2	0.0	4847.2	0.11	0.00	0.11	
	3	4841.4	0.0	4841.4	0.11	0.00	0.11	
	4	4855.0	0.0	4855.0	0.11	0.00	0.11	
	5	4857.7	0.0	4857.7	0.12	0.00	0.12	
	6	3063.0	0.0	3063.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25539.9	0.0	25539.9	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.495 Co＝0.607
6F	1	2719.4	0.0	2719.4	0.06	0.00	0.06	
	2	5560.0	0.0	5560.0	0.11	0.00	0.11	
	3	5569.5	0.0	5569.5	0.11	0.00	0.11	
	4	5591.0	0.0	5591.0	0.11	0.00	0.11	
	5	5582.2	0.0	5582.2	0.11	0.00	0.11	
	6	2723.9	0.0	2723.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27745.9	0.0	27745.9	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.394 Co＝0.607
5F	1	3378.0	0.0	3378.0	0.06	0.00	0.06	
	2	5711.9	0.0	5711.9	0.10	0.00	0.10	
	3	5716.6	0.0	5716.6	0.10	0.00	0.10	
	4	5732.3	0.0	5732.3	0.10	0.00	0.10	
	5	5727.9	0.0	5727.9	0.10	0.00	0.10	
	6	3372.1	0.0	3372.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29638.8	0.0	29638.8	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.304 Co＝0.607
4F	1	3721.1	0.0	3721.1	0.06	0.00	0.06	
	2	5950.1	0.0	5950.1	0.09	0.00	0.09	
	3	5930.6	0.0	5930.6	0.09	0.00	0.09	
	4	5945.8	0.0	5945.8	0.09	0.00	0.09	
	5	5961.3	0.0	5961.3	0.09	0.00	0.09	
	6	3709.3	0.0	3709.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31218.1	0.0	31218.1	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.221 Co＝0.607
3F	1	3685.8	0.0	3685.8	0.05	0.00	0.05	
	2	6266.0	0.0	6266.0	0.09	0.00	0.09	
	3	6286.2	0.0	6286.2	0.09	0.00	0.09	
	4	6295.1	0.0	6295.1	0.09	0.00	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	5	6276.1	0.0	6276.1	0.09	0.00	0.09	
	6	3691.2	0.0	3691.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32500.4	0.0	32500.4	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.143 Co＝0.607
2F	1	3993.8	0.0	3993.8	0.05	0.00	0.05	
	2	6400.4	0.0	6400.4	0.08	0.00	0.08	
	3	6343.3	0.0	6343.3	0.08	0.00	0.08	
	4	6355.5	0.0	6355.5	0.08	0.00	0.08	
	5	6413.3	0.0	6413.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3982.1	0.0	3982.1	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33488.3	0.0	33488.3	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.070 Co＝0.607
1F	1	5146.9	0.0	5146.9	0.06	0.00	0.06	
	2	6011.5	0.0	6011.5	0.07	0.00	0.07	
	3	5941.4	0.0	5941.4	0.07	0.00	0.07	
	4	5932.8	0.0	5932.8	0.07	0.00	0.07	
	5	5997.9	0.0	5997.9	0.07	0.00	0.07	
	6	5148.4	0.0	5148.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	34179.0	0.0	34179.0	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.000 Co＝0.607

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	A	2245.4	0.0	2245.4	0.27	0.00	0.27	
	B	2742.4	0.0	2742.4	0.33	0.00	0.33	
	C	885.7	0.0	885.7	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5873.5	0.0	5873.5	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.666 Co＝0.395
11F	A	3504.3	0.0	3504.3	0.23	0.00	0.23	
	B	3807.5	0.0	3807.5	0.25	0.00	0.25	
	C	1354.9	0.0	1354.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8666.7	0.0	8666.7	0.57	0.00	0.57	Ai＝2.185 Co＝0.395
10F	A	4485.5	0.0	4485.5	0.21	0.00	0.21	
	B	4468.0	0.0	4468.0	0.21	0.00	0.21	
	C	2086.5	0.0	2086.5	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11040.0	0.0	11040.0	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.927 Co＝0.395
9F	A	5245.8	0.0	5245.8	0.18	0.00	0.18	
	B	5144.5	0.0	5144.5	0.18	0.00	0.18	
	C	2751.4	0.0	2751.4	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13141.7	0.0	13141.7	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.748 Co＝0.395
8F	A	6062.0	0.0	6062.0	0.17	0.00	0.17	
	B	5998.2	0.0	5998.2	0.17	0.00	0.17	
	C	2931.5	0.0	2931.5	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14991.7	0.0	14991.7	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.610 Co＝0.395
7F	A	6892.2	0.0	6892.2	0.16	0.00	0.16	
	B	6990.9	0.0	6990.9	0.17	0.00	0.17	
	C	2728.5	0.0	2728.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16611.6	0.0	16611.6	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.495 Co＝0.395
6F	A	7643.4	0.0	7643.4	0.16	0.00	0.16	
	B	7586.9	0.0	7586.9	0.15	0.00	0.15	
	C	2816.1	0.0	2816.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18046.4	0.0	18046.4	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.394 Co＝0.395
5F	A	8158.5	0.0	8158.5	0.15	0.00	0.15	
	B	8177.7	0.0	8177.7	0.15	0.00	0.15	
	C	2941.4	0.0	2941.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19277.6	0.0	19277.6	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.304 Co＝0.395
4F	A	8580.1	0.0	8580.1	0.14	0.00	0.14	
	B	8656.8	0.0	8656.8	0.14	0.00	0.14	
	C	3067.8	0.0	3067.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20304.8	0.0	20304.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.221 Co＝0.395
3F	A	8925.5	0.0	8925.5	0.13	0.00	0.13	
	B	8869.8	0.0	8869.8	0.13	0.00	0.13	
	C	3343.5	0.0	3343.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	合計	21138.8	0.0	21138.8	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.143 Co＝0.395
2F	A	9231.9	0.0	9231.9	0.12	0.00	0.12	
	B	9626.1	0.0	9626.1	0.12	0.00	0.12	
	C	2923.4	0.0	2923.4	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21781.4	0.0	21781.4	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.070 Co＝0.395
1F	A	8870.4	0.0	8870.4	0.10	0.00	0.10	
	B	8471.3	0.0	8471.3	0.10	0.00	0.10	
	C	4888.9	0.0	4888.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22230.5	0.0	22230.5	0.26	0.00	0.26	Ai＝1.000 Co＝0.395

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	A	2246.0	0.0	2246.0	0.27	0.00	0.27	
	B	2741.8	0.0	2741.8	0.33	0.00	0.33	
	C	885.6	0.0	885.6	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5873.4	0.0	5873.4	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.666 Co＝0.395
11F	A	3502.9	0.0	3502.9	0.23	0.00	0.23	
	B	3815.8	0.0	3815.8	0.25	0.00	0.25	
	C	1347.9	0.0	1347.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8666.6	0.0	8666.6	0.57	0.00	0.57	Ai＝2.185 Co＝0.395
10F	A	4479.1	0.0	4479.1	0.21	0.00	0.21	
	B	4478.4	0.0	4478.4	0.21	0.00	0.21	
	C	2082.3	0.0	2082.3	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11039.8	0.0	11039.8	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.927 Co＝0.395
9F	A	5237.6	0.0	5237.6	0.18	0.00	0.18	
	B	5148.8	0.0	5148.8	0.18	0.00	0.18	
	C	2755.1	0.0	2755.1	0.10	0.00	0.10	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13141.5	0.0	13141.5	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.748 Co＝0.395

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	A	6053.3	0.0	6053.3	0.17	0.00	0.17	
	B	6004.0	0.0	6004.0	0.17	0.00	0.17	
	C	2934.2	0.0	2934.2	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14991.4	0.0	14991.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.610 Co＝0.395
7F	A	6882.5	0.0	6882.5	0.16	0.00	0.16	
	B	6995.9	0.0	6995.9	0.17	0.00	0.17	
	C	2732.8	0.0	2732.8	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16611.3	0.0	16611.3	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.495 Co＝0.395
6F	A	7629.5	0.0	7629.5	0.16	0.00	0.16	
	B	7591.8	0.0	7591.8	0.15	0.00	0.15	
	C	2824.8	0.0	2824.8	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18046.1	0.0	18046.1	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.394 Co＝0.395
5F	A	8147.2	0.0	8147.2	0.14	0.00	0.14	
	B	8182.0	0.0	8182.0	0.15	0.00	0.15	
	C	2948.1	0.0	2948.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19277.2	0.0	19277.2	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.304 Co＝0.395
4F	A	8571.9	0.0	8571.9	0.14	0.00	0.14	
	B	8659.7	0.0	8659.7	0.14	0.00	0.14	
	C	3072.8	0.0	3072.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20304.4	0.0	20304.4	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.221 Co＝0.395
3F	A	8918.3	0.0	8918.3	0.13	0.00	0.13	
	B	8872.1	0.0	8872.1	0.13	0.00	0.13	
	C	3348.0	0.0	3348.0	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21138.4	0.0	21138.4	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.143 Co＝0.395
2F	A	9228.0	0.0	9228.0	0.12	0.00	0.12	
	B	9626.4	0.0	9626.4	0.12	0.00	0.12	
	C	2926.6	0.0	2926.6	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21781.0	0.0	21781.0	0.28	0.00	0.28	Ai＝1.070 Co＝0.395
1F	A	8866.6	0.0	8866.6	0.10	0.00	0.10	
	B	8475.4	0.0	8475.4	0.10	0.00	0.10	
	C	4888.0	0.0	4888.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22230.0	0.0	22230.0	0.26	0.00	0.26	Ai＝1.000 Co＝0.395

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	1	1088.6	0.0	1088.6	0.13	0.00	0.13	
	2	1660.4	0.0	1660.4	0.20	0.00	0.20	
	3	1634.1	0.0	1634.1	0.20	0.00	0.20	
	4	1631.4	0.0	1631.4	0.19	0.00	0.19	
	5	1655.7	0.0	1655.7	0.20	0.00	0.20	
	6	1086.5	0.0	1086.5	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8756.8	0.0	8756.8	1.05	0.00	1.05	Ai＝2.666 Co＝0.588
11F	1	1628.9	0.0	1628.9	0.11	0.00	0.11	
	2	2425.1	0.0	2425.1	0.16	0.00	0.16	
	3	2426.2	0.0	2426.2	0.16	0.00	0.16	
	4	2410.3	0.0	2410.3	0.16	0.00	0.16	
	5	2404.3	0.0	2404.3	0.16	0.00	0.16	
	6	1626.4	0.0	1626.4	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12921.1	0.0	12921.1	0.86	0.00	0.86	Ai＝2.185 Co＝0.588
10F	1	1984.5	0.0	1984.5	0.09	0.00	0.09	
	2	3131.4	0.0	3131.4	0.14	0.00	0.14	
	3	3129.7	0.0	3129.7	0.14	0.00	0.14	
	4	3119.1	0.0	3119.1	0.14	0.00	0.14	
	5	3116.3	0.0	3116.3	0.14	0.00	0.14	
	6	1978.5	0.0	1978.5	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16459.4	0.0	16459.4	0.76	0.00	0.76	Ai＝1.927 Co＝0.588
9F	1	2086.2	0.0	2086.2	0.07	0.00	0.07	
	2	3866.2	0.0	3866.2	0.14	0.00	0.14	
	3	3863.6	0.0	3863.6	0.14	0.00	0.14	
	4	3849.8	0.0	3849.8	0.13	0.00	0.13	
	5	3846.0	0.0	3846.0	0.13	0.00	0.13	
	6	2081.2	0.0	2081.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19592.9	0.0	19592.9	0.69	0.00	0.69	Ai＝1.748 Co＝0.588
8F	1	2594.1	0.0	2594.1	0.07	0.00	0.07	
	2	4299.2	0.0	4299.2	0.12	0.00	0.12	
	3	4297.1	0.0	4297.1	0.12	0.00	0.12	
	4	4287.1	0.0	4287.1	0.12	0.00	0.12	
	5	4290.4	0.0	4290.4	0.12	0.00	0.12	
	6	2583.2	0.0	2583.2	0.07	0.00	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22351.0	0.0	22351.0	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.610 Co＝0.588
7F	1	3089.3	0.0	3089.3	0.07	0.00	0.07	
	2	4662.6	0.0	4662.6	0.11	0.00	0.11	
	3	4651.4	0.0	4651.4	0.11	0.00	0.11	
	4	4640.7	0.0	4640.7	0.11	0.00	0.11	
	5	4646.6	0.0	4646.6	0.11	0.00	0.11	
	6	3075.3	0.0	3075.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24766.0	0.0	24766.0	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.495 Co＝0.588
6F	1	2568.0	0.0	2568.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5453.9	0.0	5453.9	0.11	0.00	0.11	
	3	5456.6	0.0	5456.6	0.11	0.00	0.11	
	4	5425.9	0.0	5425.9	0.11	0.00	0.11	
	5	5412.3	0.0	5412.3	0.11	0.00	0.11	
	6	2588.5	0.0	2588.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26905.3	0.0	26905.3	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.394 Co＝0.588
5F	1	3319.4	0.0	3319.4	0.06	0.00	0.06	
	2	5535.1	0.0	5535.1	0.10	0.00	0.10	
	3	5539.9	0.0	5539.9	0.10	0.00	0.10	
	4	5511.9	0.0	5511.9	0.10	0.00	0.10	
	5	5510.6	0.0	5510.6	0.10	0.00	0.10	
	6	3323.8	0.0	3323.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28740.8	0.0	28740.8	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.304 Co＝0.588
4F	1	3574.5	0.0	3574.5	0.06	0.00	0.06	
	2	5800.9	0.0	5800.9	0.09	0.00	0.09	
	3	5764.7	0.0	5764.7	0.09	0.00	0.09	
	4	5769.7	0.0	5769.7	0.09	0.00	0.09	
	5	5800.2	0.0	5800.2	0.09	0.00	0.09	
	6	3562.2	0.0	3562.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30272.3	0.0	30272.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.221 Co＝0.588
3F	1	3590.6	0.0	3590.6	0.05	0.00	0.05	
	2	6083.1	0.0	6083.1	0.09	0.00	0.09	
	3	6102.5	0.0	6102.5	0.09	0.00	0.09	
	4	6077.9	0.0	6077.9	0.09	0.00	0.09	
	5	6059.0	0.0	6059.0	0.09	0.00	0.09	
	6	3602.6	0.0	3602.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31515.7	0.0	31515.7	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.143 Co＝0.588
2F	1	3755.4	0.0	3755.4	0.05	0.00	0.05	
	2	6268.1	0.0	6268.1	0.08	0.00	0.08	
	3	6238.8	0.0	6238.8	0.08	0.00	0.08	
	4	6233.5	0.0	6233.5	0.08	0.00	0.08	
	5	6248.6	0.0	6248.6	0.08	0.00	0.08	
	6	3729.3	0.0	3729.3	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32473.7	0.0	32473.7	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.070 Co＝0.588
1F	1	4917.9	0.0	4917.9	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	2	5847.0	0.0	5847.0	0.07	0.00	0.07	
	3	5794.8	0.0	5794.8	0.07	0.00	0.07	
	4	5818.4	0.0	5818.4	0.07	0.00	0.07	
	5	5869.1	0.0	5869.1	0.07	0.00	0.07	
	6	4896.4	0.0	4896.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33143.6	0.0	33143.6	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.000 Co＝0.588

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.44 Rt＝0.67 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	1	1070.2	0.0	1070.2	0.13	0.00	0.13	
	2	1664.5	0.0	1664.5	0.20	0.00	0.20	
	3	1644.8	0.0	1644.8	0.20	0.00	0.20	
	4	1631.5	0.0	1631.5	0.19	0.00	0.19	
	5	1650.3	0.0	1650.3	0.20	0.00	0.20	
	6	1069.5	0.0	1069.5	0.13	0.00	0.13	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8730.7	0.0	8730.7	1.04	0.00	1.04	Ai＝2.666 Co＝0.587
11F	1	1668.5	0.0	1668.5	0.11	0.00	0.11	
	2	2396.4	0.0	2396.4	0.16	0.00	0.16	
	3	2394.2	0.0	2394.2	0.16	0.00	0.16	
	4	2382.5	0.0	2382.5	0.16	0.00	0.16	
	5	2378.1	0.0	2378.1	0.16	0.00	0.16	
	6	1663.1	0.0	1663.1	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12882.8	0.0	12882.8	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.185 Co＝0.587
10F	1	2027.0	0.0	2027.0	0.09	0.00	0.09	
	2	3093.0	0.0	3093.0	0.14	0.00	0.14	
	3	3086.7	0.0	3086.7	0.14	0.00	0.14	
	4	3093.9	0.0	3093.9	0.14	0.00	0.14	
	5	3094.2	0.0	3094.2	0.14	0.00	0.14	
	6	2015.8	0.0	2015.8	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16410.5	0.0	16410.5	0.75	0.00	0.75	Ai＝1.927 Co＝0.587
9F	1	2084.7	0.0	2084.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3843.0	0.0	3843.0	0.13	0.00	0.13	
	3	3841.6	0.0	3841.6	0.13	0.00	0.13	
	4	3848.6	0.0	3848.6	0.13	0.00	0.13	
	5	3840.8	0.0	3840.8	0.13	0.00	0.13	
	6	2076.2	0.0	2076.2	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19534.7	0.0	19534.7	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.748 Co＝0.587
8F	1	2615.1	0.0	2615.1	0.07	0.00	0.07	
	2	4267.1	0.0	4267.1	0.12	0.00	0.12	
	3	4261.8	0.0	4261.8	0.12	0.00	0.12	
	4	4269.6	0.0	4269.6	0.12	0.00	0.12	
	5	4270.2	0.0	4270.2	0.12	0.00	0.12	
	6	2600.9	0.0	2600.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22284.6	0.0	22284.6	0.63	0.00	0.63	Ai＝1.610 Co＝0.587
7F	1	3044.1	0.0	3044.1	0.07	0.00	0.07	
	2	4656.9	0.0	4656.9	0.11	0.00	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	3	4645.8	0.0	4645.8	0.11	0.00	0.11	
	4	4657.2	0.0	4657.2	0.11	0.00	0.11	
	5	4664.1	0.0	4664.1	0.11	0.00	0.11	
	6	3024.3	0.0	3024.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24692.3	0.0	24692.3	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.495 Co＝0.587
6F	1	2590.0	0.0	2590.0	0.05	0.00	0.05	
	2	5398.1	0.0	5398.1	0.11	0.00	0.11	
	3	5409.5	0.0	5409.5	0.11	0.00	0.11	
	4	5427.8	0.0	5427.8	0.11	0.00	0.11	
	5	5403.7	0.0	5403.7	0.11	0.00	0.11	
	6	2596.2	0.0	2596.2	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26825.3	0.0	26825.3	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.394 Co＝0.587
5F	1	3244.5	0.0	3244.5	0.06	0.00	0.06	
	2	5542.4	0.0	5542.4	0.10	0.00	0.10	
	3	5538.1	0.0	5538.1	0.10	0.00	0.10	
	4	5547.3	0.0	5547.3	0.10	0.00	0.10	
	5	5544.5	0.0	5544.5	0.10	0.00	0.10	
	6	3238.4	0.0	3238.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28655.3	0.0	28655.3	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.304 Co＝0.587
4F	1	3529.9	0.0	3529.9	0.06	0.00	0.06	
	2	5792.9	0.0	5792.9	0.09	0.00	0.09	
	3	5766.9	0.0	5766.9	0.09	0.00	0.09	
	4	5779.7	0.0	5779.7	0.09	0.00	0.09	
	5	5796.1	0.0	5796.1	0.09	0.00	0.09	
	6	3516.7	0.0	3516.7	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30182.3	0.0	30182.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.221 Co＝0.587
3F	1	3548.4	0.0	3548.4	0.05	0.00	0.05	
	2	6071.0	0.0	6071.0	0.09	0.00	0.09	
	3	6085.4	0.0	6085.4	0.09	0.00	0.09	
	4	6091.6	0.0	6091.6	0.09	0.00	0.09	
	5	6075.8	0.0	6075.8	0.09	0.00	0.09	
	6	3549.6	0.0	3549.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31421.7	0.0	31421.7	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.143 Co＝0.587
2F	1	3760.3	0.0	3760.3	0.05	0.00	0.05	
	2	6238.5	0.0	6238.5	0.08	0.00	0.08	
	3	6206.6	0.0	6206.6	0.08	0.00	0.08	
	4	6210.0	0.0	6210.0	0.08	0.00	0.08	
	5	6232.8	0.0	6232.8	0.08	0.00	0.08	
	6	3729.0	0.0	3729.0	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	32377.2	0.0	32377.2	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.070 Co＝0.587
1F	1	5149.8	0.0	5149.8	0.06	0.00	0.06	
	2	5744.2	0.0	5744.2	0.07	0.00	0.07	
	3	5650.3	0.0	5650.3	0.07	0.00	0.07	
	4	5633.6	0.0	5633.6	0.07	0.00	0.07	
	5	5722.2	0.0	5722.2	0.07	0.00	0.07	
	6	5144.7	0.0	5144.7	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	33044.7	0.0	33044.7	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.000 Co＝0.587

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
12F	A	6209.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6209.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	9162.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9162.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11671.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11671.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13893.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13893.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15849.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15849.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	17562.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17562.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19079.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19079.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20381.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20381.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21467.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21467.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22348.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22348.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23028.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23028.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23503.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23503.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
12F	A	6209.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6209.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	9162.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9162.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11671.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11671.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13893.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13893.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15849.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15849.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	17561.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17561.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19078.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19078.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20380.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20380.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21466.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21466.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22348.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22348.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23027.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23027.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23502.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23502.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
12F	A	9129.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9129.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	13471.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13471.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	17160.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17160.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	20427.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20427.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	23302.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23302.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	25820.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25820.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	28051.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28051.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	29964.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29964.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	31561.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31561.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	32857.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32857.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	33856.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	33856.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	34554.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	34554.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
12F	A	9030.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9030.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	13324.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13324.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	16973.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16973.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	20205.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20205.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	23049.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23049.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	25539.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25539.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
6F	A	27745.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27745.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	29638.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29638.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	31218.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31218.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	32500.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32500.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	33488.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	33488.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	34179.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	34179.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.777	8373.8	14882.9	1.000	1.000	1.000	0.25	3720.7
11F	1.457	15075.8	21960.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5490.2
10F	1.285	21777.8	27974.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6993.6
9F	1.165	28580.2	33299.9	1.000	1.000	1.000	0.25	8325.0
8F	1.073	35403.1	37987.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9496.9
7F	0.997	42225.9	42092.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10523.1
6F	0.930	49194.9	45728.0	1.000	1.000	1.000	0.25	11432.0
5F	0.869	56203.7	48847.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12211.9
4F	0.814	63212.6	51450.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12862.6
3F	0.762	70264.8	53563.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13390.9
2F	0.713	77368.8	55192.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13798.0
1F	0.667	84495.5	56330.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14082.6

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.777	8373.8	14882.9	1.000	1.000	1.000	0.25	3720.7
11F	1.457	15075.8	21960.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5490.2
10F	1.285	21777.8	27974.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6993.6
9F	1.165	28580.2	33299.9	1.000	1.000	1.000	0.25	8325.0
8F	1.073	35403.1	37987.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9496.9
7F	0.997	42225.9	42092.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10523.1
6F	0.930	49194.9	45728.0	1.000	1.000	1.000	0.25	11432.0
5F	0.869	56203.7	48847.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12211.9
4F	0.814	63212.6	51450.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12862.6
3F	0.762	70264.8	53563.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13390.9
2F	0.713	77368.8	55192.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13798.0
1F	0.667	84495.5	56330.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14082.6

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.777	8373.8	14882.9	1.000	1.000	1.000	0.25	3720.7
11F	1.457	15075.8	21960.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5490.2
10F	1.285	21777.8	27974.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6993.6
9F	1.165	28580.2	33299.9	1.000	1.000	1.000	0.25	8325.0
8F	1.073	35403.1	37987.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9496.9
7F	0.997	42225.9	42092.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10523.1
6F	0.930	49194.9	45728.0	1.000	1.000	1.000	0.25	11432.0
5F	0.869	56203.7	48847.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12211.9
4F	0.814	63212.6	51450.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12862.6
3F	0.762	70264.8	53563.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13390.9
2F	0.713	77368.8	55192.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13798.0
1F	0.667	84495.5	56330.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14082.6

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.777	8373.8	14882.9	1.000	1.000	1.000	0.25	3720.7
11F	1.457	15075.8	21960.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5490.2
10F	1.285	21777.8	27974.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6993.6
9F	1.165	28580.2	33299.9	1.000	1.000	1.000	0.25	8325.0
8F	1.073	35403.1	37987.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9496.9
7F	0.997	42225.9	42092.2	1.000	1.000	1.000	0.25	10523.1
6F	0.930	49194.9	45728.0	1.000	1.000	1.000	0.25	11432.0
5F	0.869	56203.7	48847.6	1.000	1.000	1.000	0.25	12211.9
4F	0.814	63212.6	51450.5	1.000	1.000	1.000	0.25	12862.6
3F	0.762	70264.8	53563.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13390.9
2F	0.713	77368.8	55192.0	1.000	1.000	1.000	0.25	13798.0
1F	0.667	84495.5	56330.3	1.000	1.000	1.000	0.25	14082.6

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	5245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6062.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5998.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14991.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7643.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2816.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	2246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5873.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14991.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7629.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3072.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8872.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9626.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1631.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22351.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5510.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5800.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6058.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	6238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3729.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32473.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4917.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	1070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1650.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2015.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16410.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	3	4261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4657.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5779.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6070.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	6238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	6206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	6210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	6232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	32377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	5149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5633.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	5144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	33044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力　(kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力　(kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力　(kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
12F	14882.9	1.000	0.25	3720.7		5873.5	1.57
11F	21960.7	1.000	0.25	5490.2		8666.7	1.57
10F	27974.3	1.000	0.25	6993.6		11040.0	1.57
9F	33299.9	1.000	0.25	8325.0		13141.7	1.57
8F	37987.6	1.000	0.25	9496.9		14991.7	1.57
7F	42092.2	1.000	0.25	10523.1		16611.6	1.57
6F	45728.0	1.000	0.25	11432.0		18046.4	1.57
5F	48847.6	1.000	0.25	12211.9		19277.6	1.57
4F	51450.5	1.000	0.25	12862.6		20304.8	1.57
3F	53563.7	1.000	0.25	13390.9		21138.8	1.57
2F	55192.0	1.000	0.25	13798.0		21781.4	1.57
1F	56330.3	1.000	0.25	14082.6		22230.5	1.57

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
12F	14882.9	1.000	0.25	3720.7		5873.4	1.57
11F	21960.7	1.000	0.25	5490.2		8666.6	1.57
10F	27974.3	1.000	0.25	6993.6		11039.8	1.57
9F	33299.9	1.000	0.25	8325.0		13141.5	1.57
8F	37987.6	1.000	0.25	9496.9		14991.4	1.57
7F	42092.2	1.000	0.25	10523.1		16611.3	1.57
6F	45728.0	1.000	0.25	11432.0		18046.1	1.57
5F	48847.6	1.000	0.25	12211.9		19277.2	1.57
4F	51450.5	1.000	0.25	12862.6		20304.4	1.57
3F	53563.7	1.000	0.25	13390.9		21138.4	1.57
2F	55192.0	1.000	0.25	13798.0		21781.0	1.57
1F	56330.3	1.000	0.25	14082.6		22230.0	1.57

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
12F	14882.9	1.000	0.25	3720.7		8756.8	2.35
11F	21960.7	1.000	0.25	5490.2		12921.1	2.35
10F	27974.3	1.000	0.25	6993.6		16459.4	2.35
9F	33299.9	1.000	0.25	8325.0		19592.9	2.35
8F	37987.6	1.000	0.25	9496.9		22351.0	2.35

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
7F	42092.2	1.000	0.25	10523.1		24766.0	2.35
6F	45728.0	1.000	0.25	11432.0		26905.3	2.35
5F	48847.6	1.000	0.25	12211.9		28740.8	2.35
4F	51450.5	1.000	0.25	12862.6		30272.2	2.35
3F	53563.7	1.000	0.25	13390.9		31515.7	2.35
2F	55192.0	1.000	0.25	13798.0		32473.7	2.35
1F	56330.3	1.000	0.25	14082.6		33143.6	2.35

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
12F	14882.9	1.000	0.25	3720.7		8730.7	2.34
11F	21960.7	1.000	0.25	5490.2		12882.8	2.34
10F	27974.3	1.000	0.25	6993.6		16410.5	2.34
9F	33299.9	1.000	0.25	8325.0		19534.7	2.34
8F	37987.6	1.000	0.25	9496.9		22284.6	2.34
7F	42092.2	1.000	0.25	10523.1		24692.3	2.34
6F	45728.0	1.000	0.25	11432.0		26825.3	2.34
5F	48847.6	1.000	0.25	12211.9		28655.3	2.34
4F	51450.5	1.000	0.25	12862.6		30182.3	2.34
3F	53563.7	1.000	0.25	13390.9		31421.7	2.34
2F	55192.0	1.000	0.25	13798.0		32377.2	2.34
1F	56330.3	1.000	0.25	14082.6		33044.7	2.34

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 8F － 9F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 8F － 9F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
322	13F	6209.7	127.7727	2.1373	1/ 187
	12F	9162.8	125.6354	4.6700	1/ 86
	11F	11671.9	120.9654	8.1994	1/ 49
	10F	13894.0	112.7660	11.6144	1/ 34
	9F	15849.9	101.1515	14.6667	1/ 27
	8F	17562.5	86.4848	16.2190	1/ 25
	7F	19079.4	70.2658	15.6934	1/ 25
	6F	20381.1	54.5724	15.2385	1/ 26
	5F	21467.1	39.3339	13.8680	1/ 29
	4F	22348.8	25.4659	11.6312	1/ 34
	3F	23028.2	13.8347	8.9590	1/ 45
	2F	23503.2	4.8757	4.8757	1/ 94

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
319	13F	6209.5	127.5293	2.1333	1/ 188
	12F	9162.6	125.3960	4.6644	1/ 86
	11F	11671.6	120.7316	8.1885	1/ 49
	10F	13893.6	112.5430	11.5986	1/ 34
	9F	15849.4	100.9445	14.6467	1/ 27
	8F	17562.0	86.2978	16.1960	1/ 25
	7F	19078.9	70.1018	15.6690	1/ 26
	6F	20380.5	54.4328	15.2126	1/ 26
	5F	21466.5	39.2202	13.8408	1/ 29
	4F	22348.2	25.3794	11.6025	1/ 34
	3F	23027.6	13.7770	8.9295	1/ 45
	2F	23502.5	4.8475	4.8475	1/ 95

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
361	13F	9129.7	141.6452	2.9782	1/ 134
	12F	13471.4	138.6670	5.1378	1/ 78
	11F	17160.4	133.5292	8.0021	1/ 50
	10F	20427.3	125.5271	11.2992	1/ 35
	9F	23302.9	114.2279	14.6885	1/ 27
	8F	25820.8	99.5395	16.2191	1/ 25
	7F	28051.0	83.3204	15.6095	1/ 26
	6F	29964.7	67.7109	15.9492	1/ 25
	5F	31561.4	51.7617	15.7225	1/ 25
	4F	32857.8	36.0392	14.4107	1/ 28
	3F	33856.6	21.6284	12.5821	1/ 32
	2F	34554.9	9.0464	9.0464	1/ 51

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
360	13F	9030.4	142.1320	3.0869	1/ 130
	12F	13324.9	139.0451	5.0984	1/ 78
	11F	16973.7	133.9467	7.5475	1/ 53
	10F	20205.1	126.3991	10.5634	1/ 38
	9F	23049.4	115.8357	13.8727	1/ 29
	8F	25539.9	101.9630	15.4540	1/ 26
	7F	27745.9	86.5090	15.0864	1/ 27
	6F	29638.8	71.4226	15.7488	1/ 25
	5F	31218.1	55.6738	16.0045	1/ 25
	4F	32500.4	39.6693	15.2197	1/ 26
	3F	33488.3	24.4496	13.8585	1/ 29
	2F	34179.0	10.5910	10.5910	1/ 43

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
263	13F	5873.5	64.0077	1.4381	1/ 278
	12F	8666.7	62.5697	2.3369	1/ 171
	11F	11040.0	60.2328	3.6155	1/ 111
	10F	13141.7	56.6174	5.2979	1/ 76
	9F	14991.7	51.3195	7.2084	1/ 55
	8F	16611.6	44.1111	8.1290	1/ 50
	7F	18046.4	35.9821	7.7509	1/ 52
	6F	19277.6	28.2312	7.7716	1/ 51
	5F	20304.8	20.4596	7.3059	1/ 55
	4F	21138.8	13.1537	6.1580	1/ 65
	3F	21781.4	6.9957	4.6544	1/ 86

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
263	2F	22230.6	2.3413	2.3413	1/ 196

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
263	13F	5873.4	64.0077	1.4364	1/ 278
	12F	8666.6	62.5713	2.3383	1/ 171
	11F	11039.8	60.2330	3.6185	1/ 111
	10F	13141.5	56.6146	5.2993	1/ 75
	9F	14991.4	51.3152	7.2085	1/ 55
	8F	16611.3	44.1067	8.1288	1/ 50
	7F	18046.1	35.9780	7.7507	1/ 52
	6F	19277.2	28.2273	7.7711	1/ 51
	5F	20304.4	20.4562	7.3051	1/ 55
	4F	21138.4	13.1511	6.1572	1/ 65
	3F	21781.0	6.9939	4.6535	1/ 86
	2F	22230.2	2.3405	2.3405	1/ 197

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
299	13F	8756.8	72.7693	2.6296	1/ 152
	12F	12921.1	70.1397	4.0770	1/ 98
	11F	16459.4	66.0627	5.5277	1/ 73
	10F	19592.9	60.5350	6.7439	1/ 59
	9F	22351.0	53.7911	8.0152	1/ 50
	8F	24766.1	45.7759	8.0342	1/ 50
	7F	26905.3	37.7417	6.8106	1/ 59
	6F	28740.8	30.9310	7.1338	1/ 56
	5F	30272.2	23.7973	7.3536	1/ 54
	4F	31515.7	16.4437	6.8021	1/ 59
	3F	32473.7	9.6416	5.8496	1/ 68
	2F	33143.5	3.7920	3.7920	1/ 121

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
302	13F	8730.7	73.4995	2.6433	1/ 151
	12F	12882.8	70.8561	4.1321	1/ 97
	11F	16410.5	66.7241	5.5878	1/ 72
	10F	19534.7	61.1363	6.7495	1/ 59
	9F	22284.6	54.3868	8.0197	1/ 50
	8F	24692.5	46.3671	8.0664	1/ 50
	7F	26825.3	38.3007	6.8941	1/ 58
	6F	28655.4	31.4066	7.1856	1/ 56
	5F	30182.3	24.2210	7.3988	1/ 54
	4F	31422.0	16.8222	6.8741	1/ 58
	3F	32377.2	9.9481	5.9730	1/ 67
	2F	33045.0	3.9751	3.9751	1/ 116

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 322
X方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 319
Y方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 361
Y方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 360

保有水平耐力時

X方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 263
X方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 263
Y方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 299
Y方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 302

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/18 11:06