

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 11:49 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	18
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	32
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	32
I-1.4 部材	Ⅲ－	42
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	42
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	44
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	45
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	45
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	45
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	45
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	46
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	46
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	46
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	46
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	46
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	46
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	46
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	46
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	47
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	47
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	47
I-3.4 重量	Ⅲ－	48
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	48
I-3.5 地震力	Ⅲ－	48
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	48

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	48
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	62
I-4	モデル化	Ⅲ－	65
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	65
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	66
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	66
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	76
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	86
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	86
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	86
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	86
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	86
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	86
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	86
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	86
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	87
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	87
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	87
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	87
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	87
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	87
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	87
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	88
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	88
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	89
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	89
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	89
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	89
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	89
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	89
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	90
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	90
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	91
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	91
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	91
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	91
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	101
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	107
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	107

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 121
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 136
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 136
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 143
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 143
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 153
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 166
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 166
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 176
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 176
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 180
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 208
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 250
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 250
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 265
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 267
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 267
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 267
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 320
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 345
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 345
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 347
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 348
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 348
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 349
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 349
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 350
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 350
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 363
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 363
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 363
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 364
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 374
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 383
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 388
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 388
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 401
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 414
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 414
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 444
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 464
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 468
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 468

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 468
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 468
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 468
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 470
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 470
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 470
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 472
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 472
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 491
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 510
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 510
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 529
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 548
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 548
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 567
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 567
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 567
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 569
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 569
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 588
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 607
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 626
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 626
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 645
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 645
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 645
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 701
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 729
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 769
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 769
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 774
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 790
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 790
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 809
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 817
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 833
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 837
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 838
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 838
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 847
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 848
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 848
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 850
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 851
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 851

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 851
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 851

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 13階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		52.000 m		建物高さ	52.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	13	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		52.000	m
	軒の高さ		52.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0 cm		

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
13F	400.0	400.0	14F	65.0	14F	-3.0
12F	400.0	400.0	13F	65.0	13F	-3.0
11F	400.0	402.5	12F	65.0	12F	-3.0
10F	400.0	400.0	11F	70.0	11F	-3.0
9F	400.0	400.0	10F	70.0	10F	-3.0
8F	400.0	402.5	9F	70.0	9F	-3.0
7F	400.0	400.0	8F	75.0	8F	-3.0
6F	400.0	400.0	7F	75.0	7F	-3.0
5F	400.0	400.0	6F	75.0	6F	-3.0
4F	400.0	400.0	5F	75.0	5F	-3.0
3F	400.0	400.0	4F	75.0	4F	-3.0
2F	400.0	400.0	3F	75.0	3F	-3.0
1F	400.0	462.5	2F	75.0	2F	-3.0
			1F	200.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	2000.0	2000.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	14F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

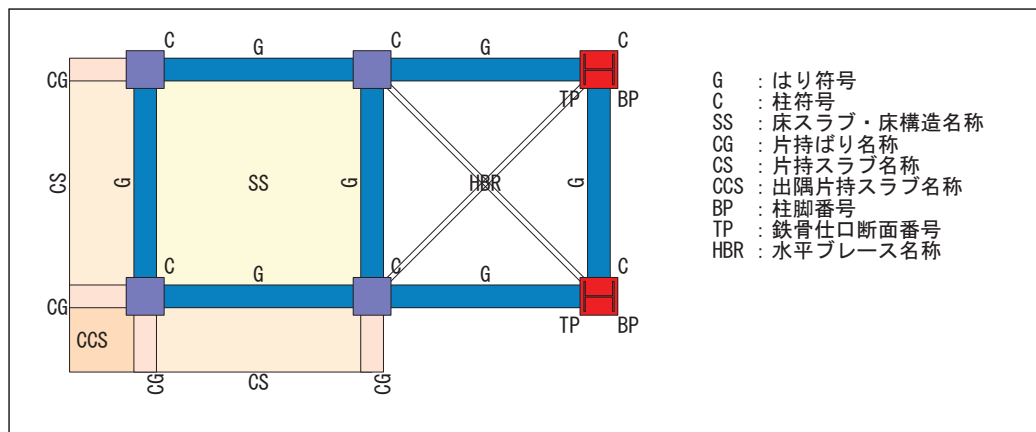


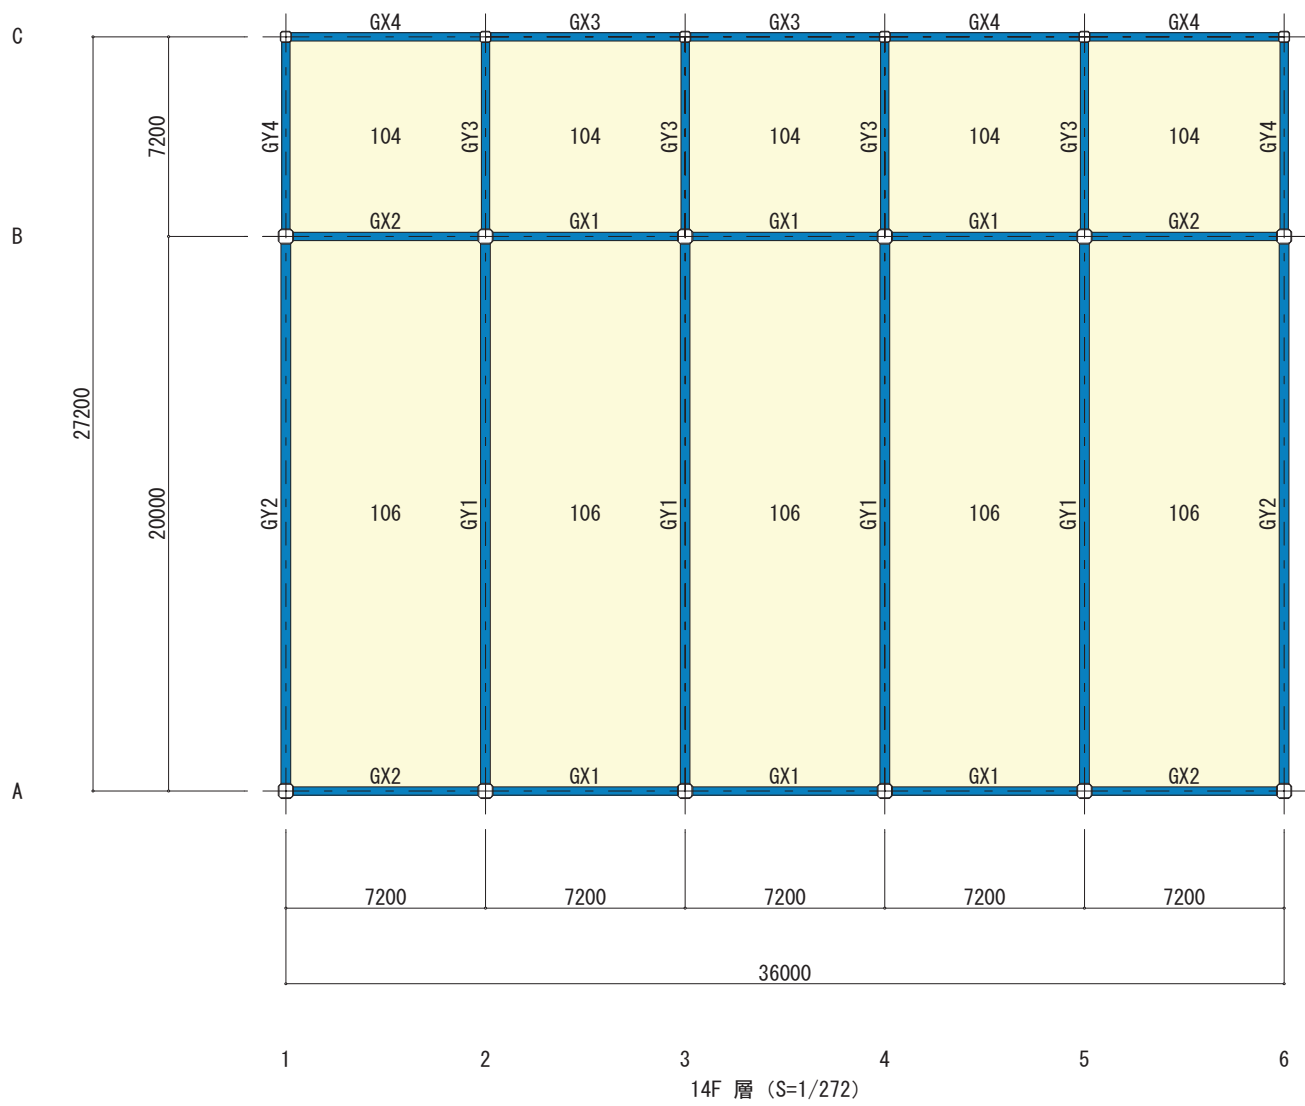


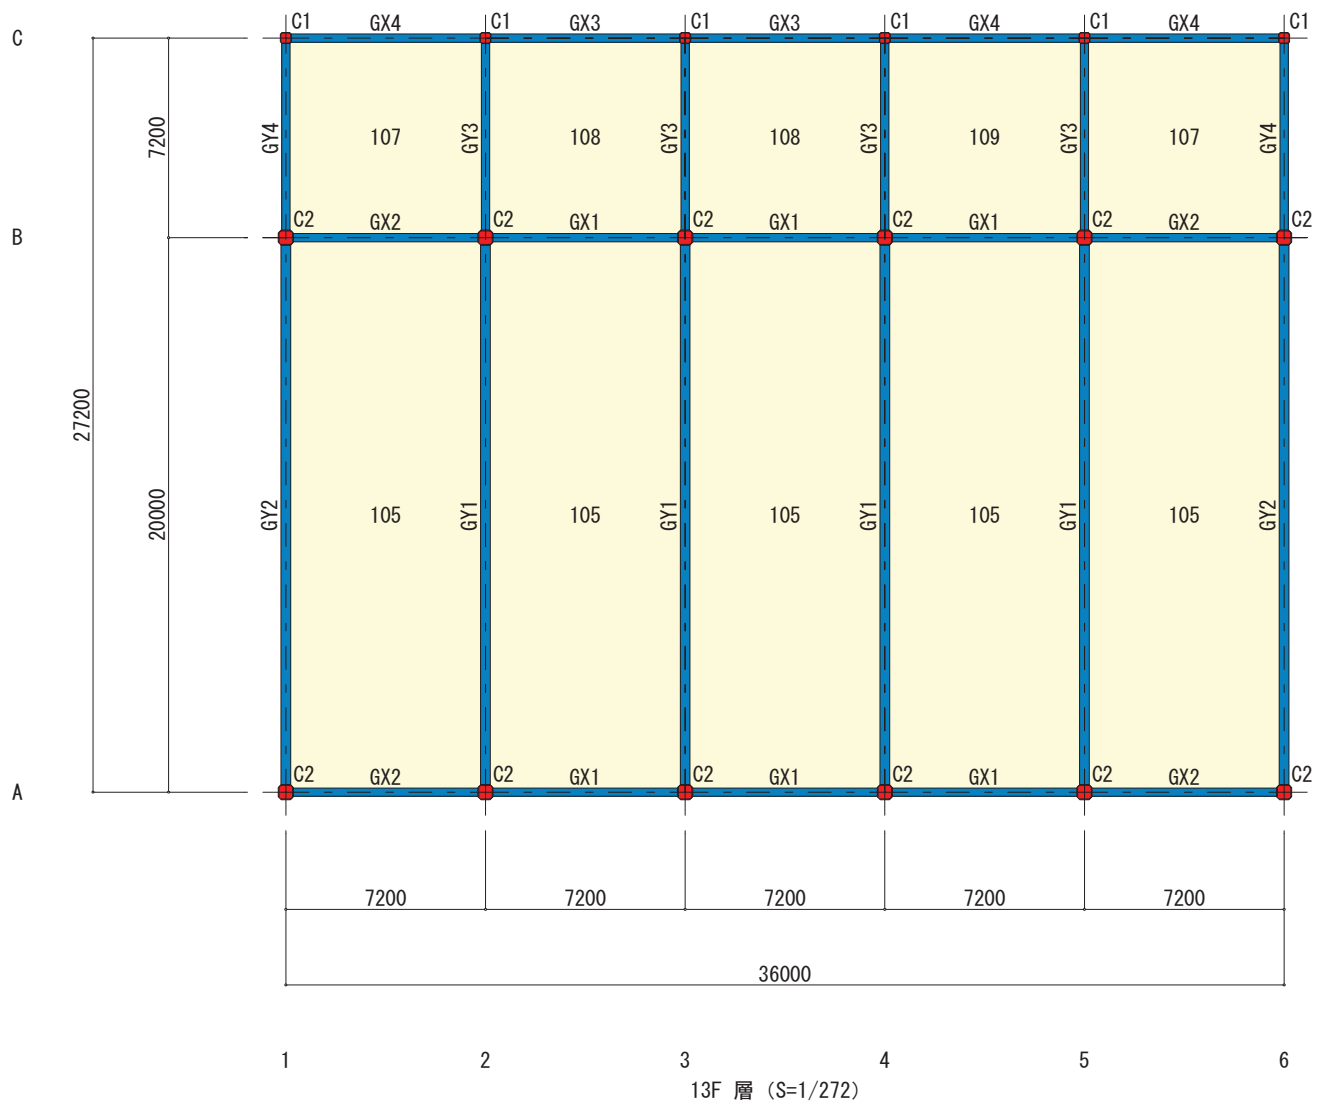


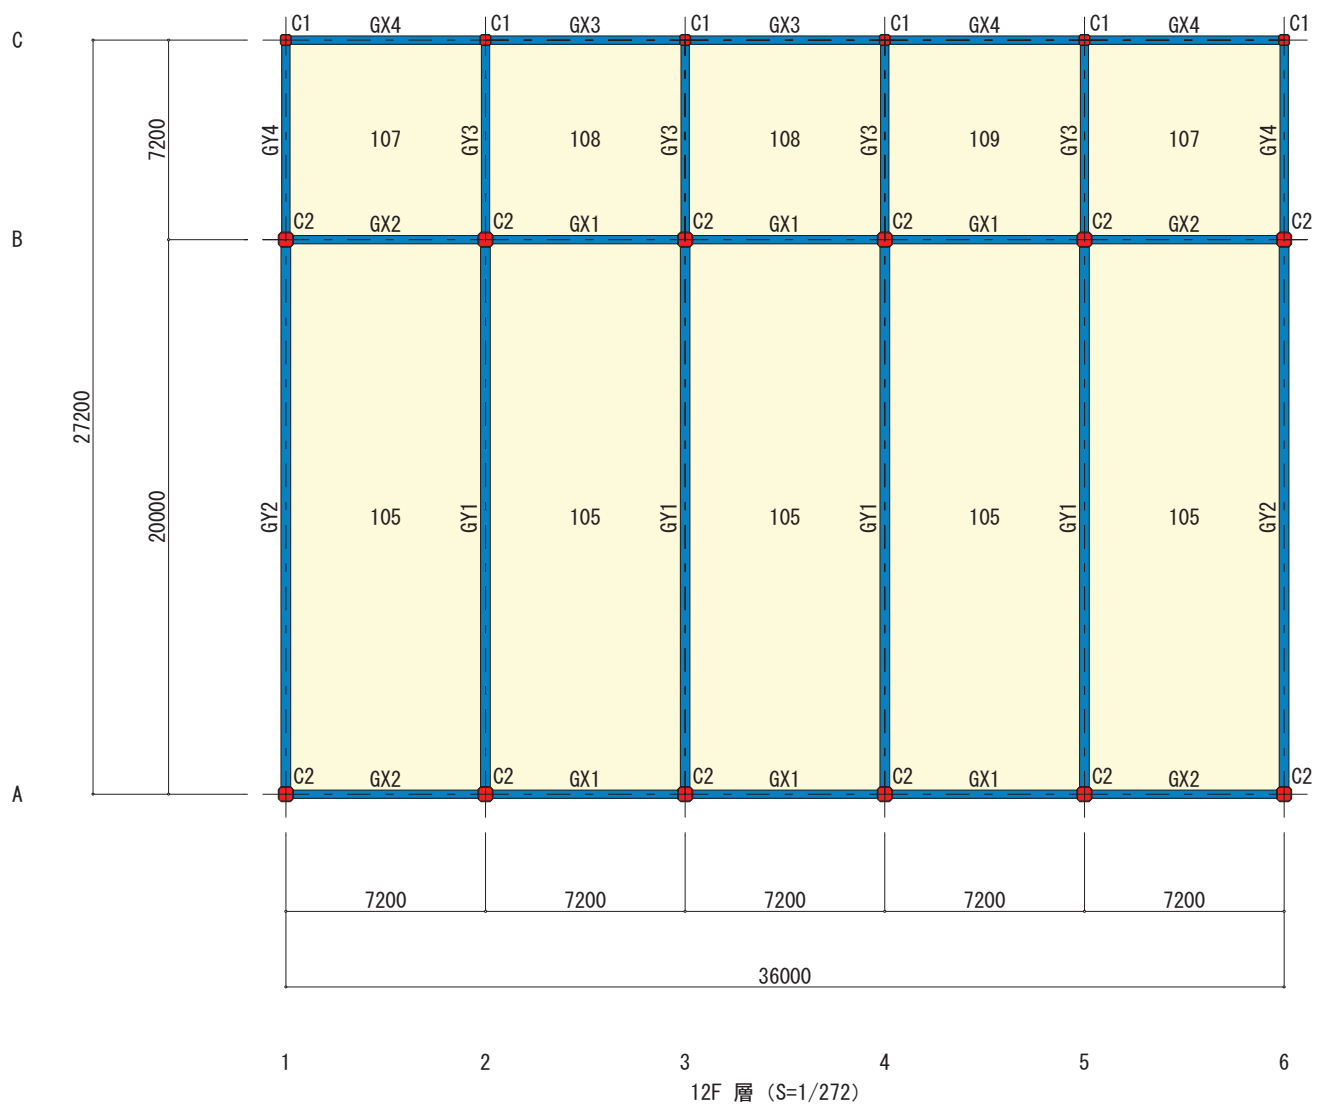


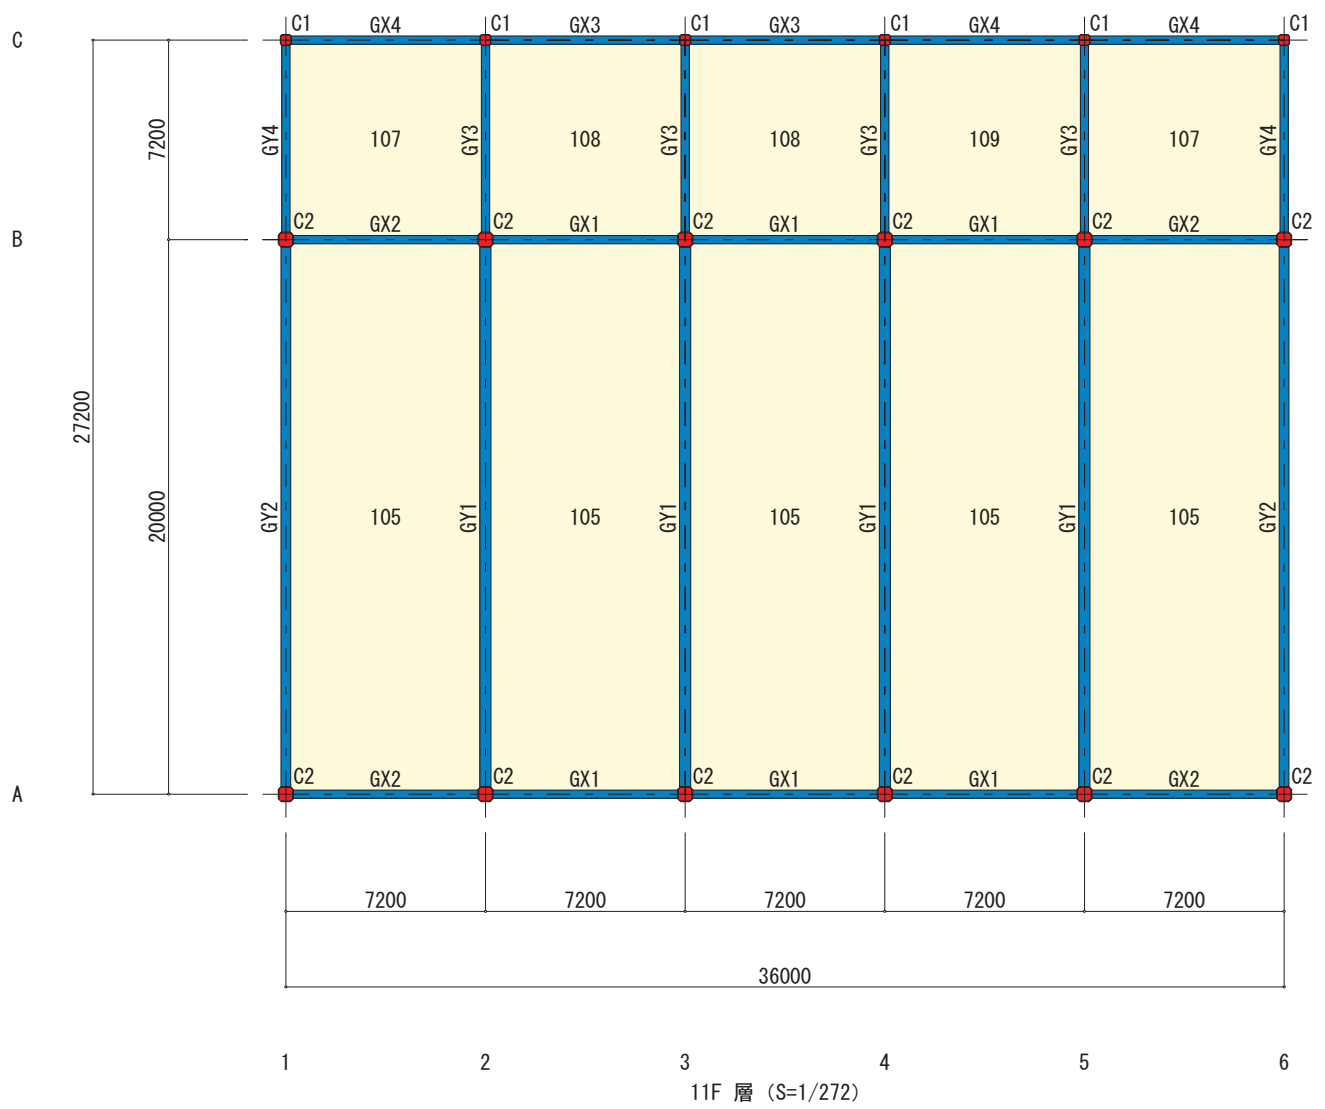


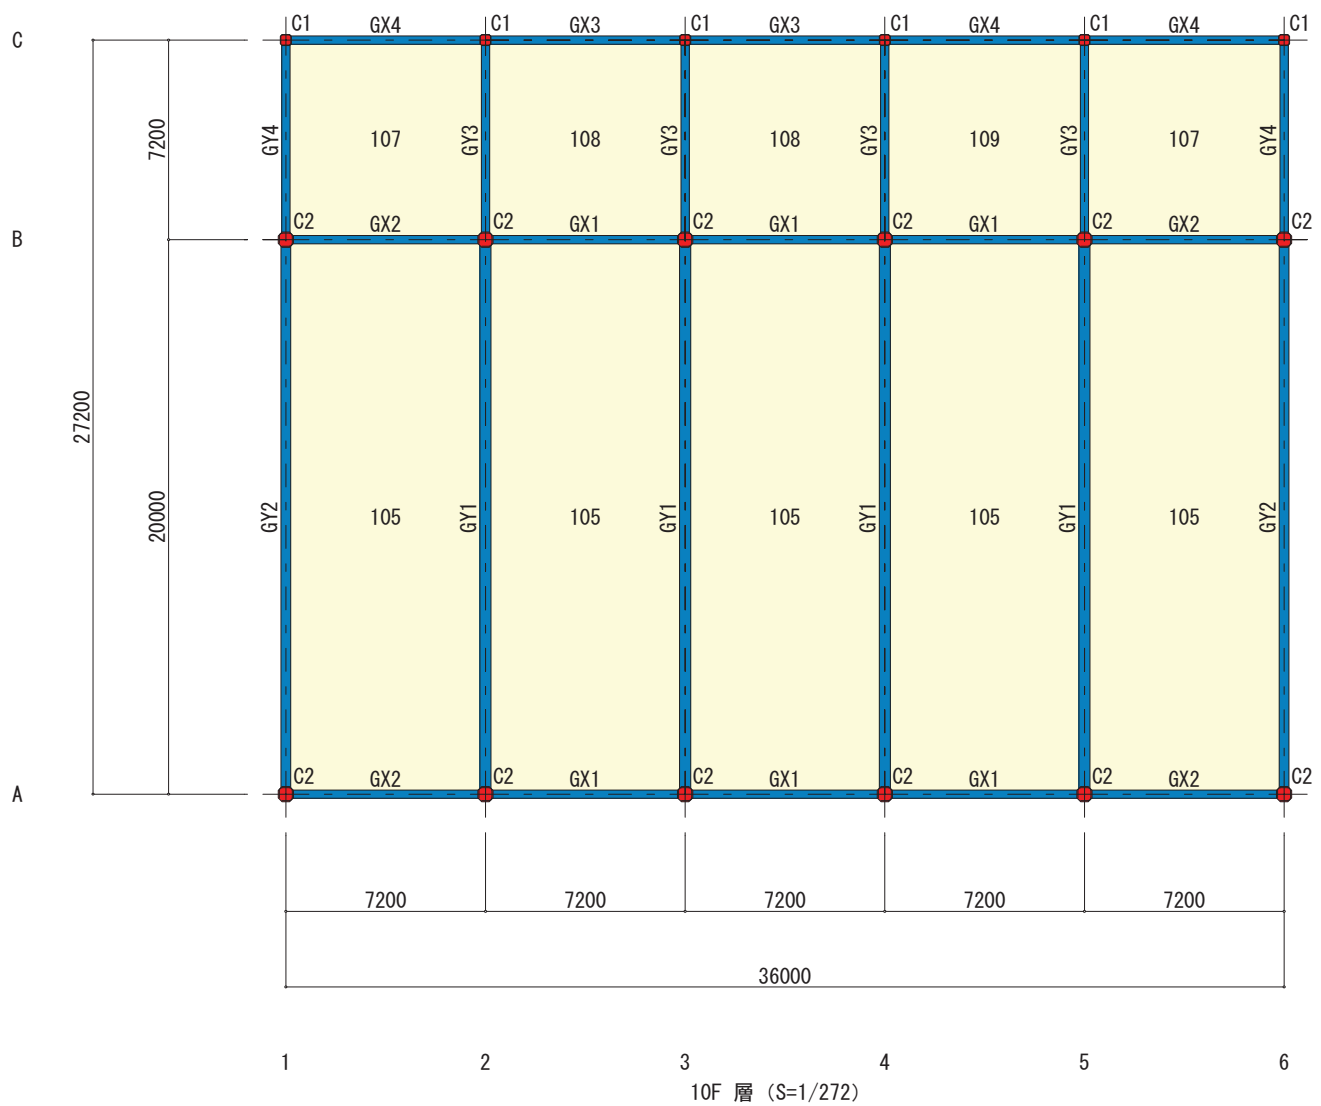


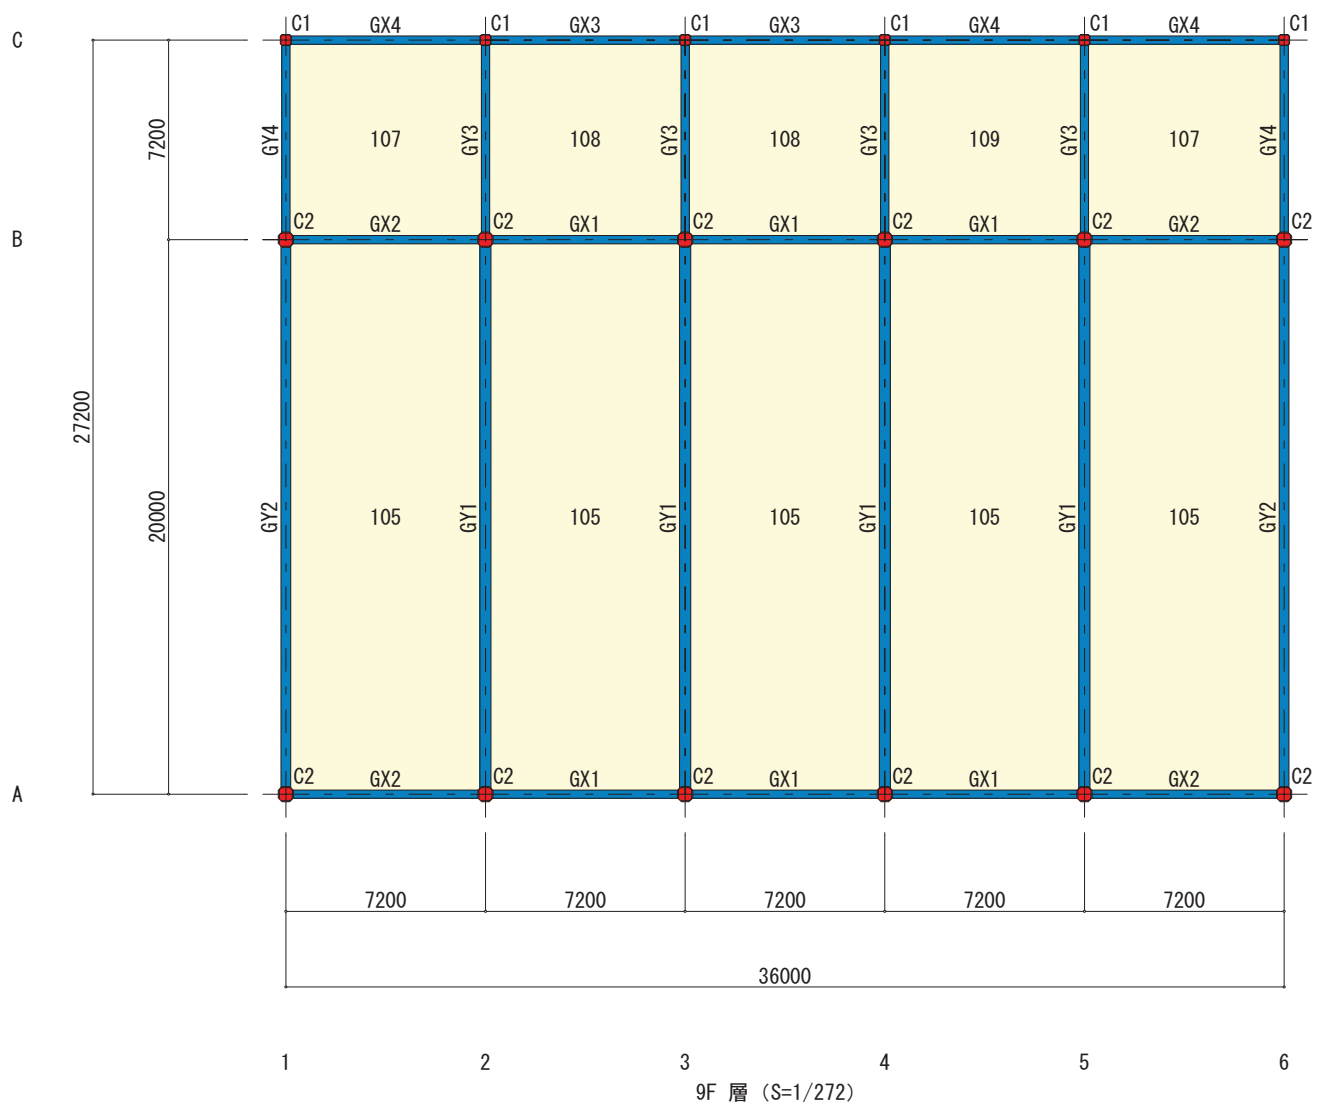


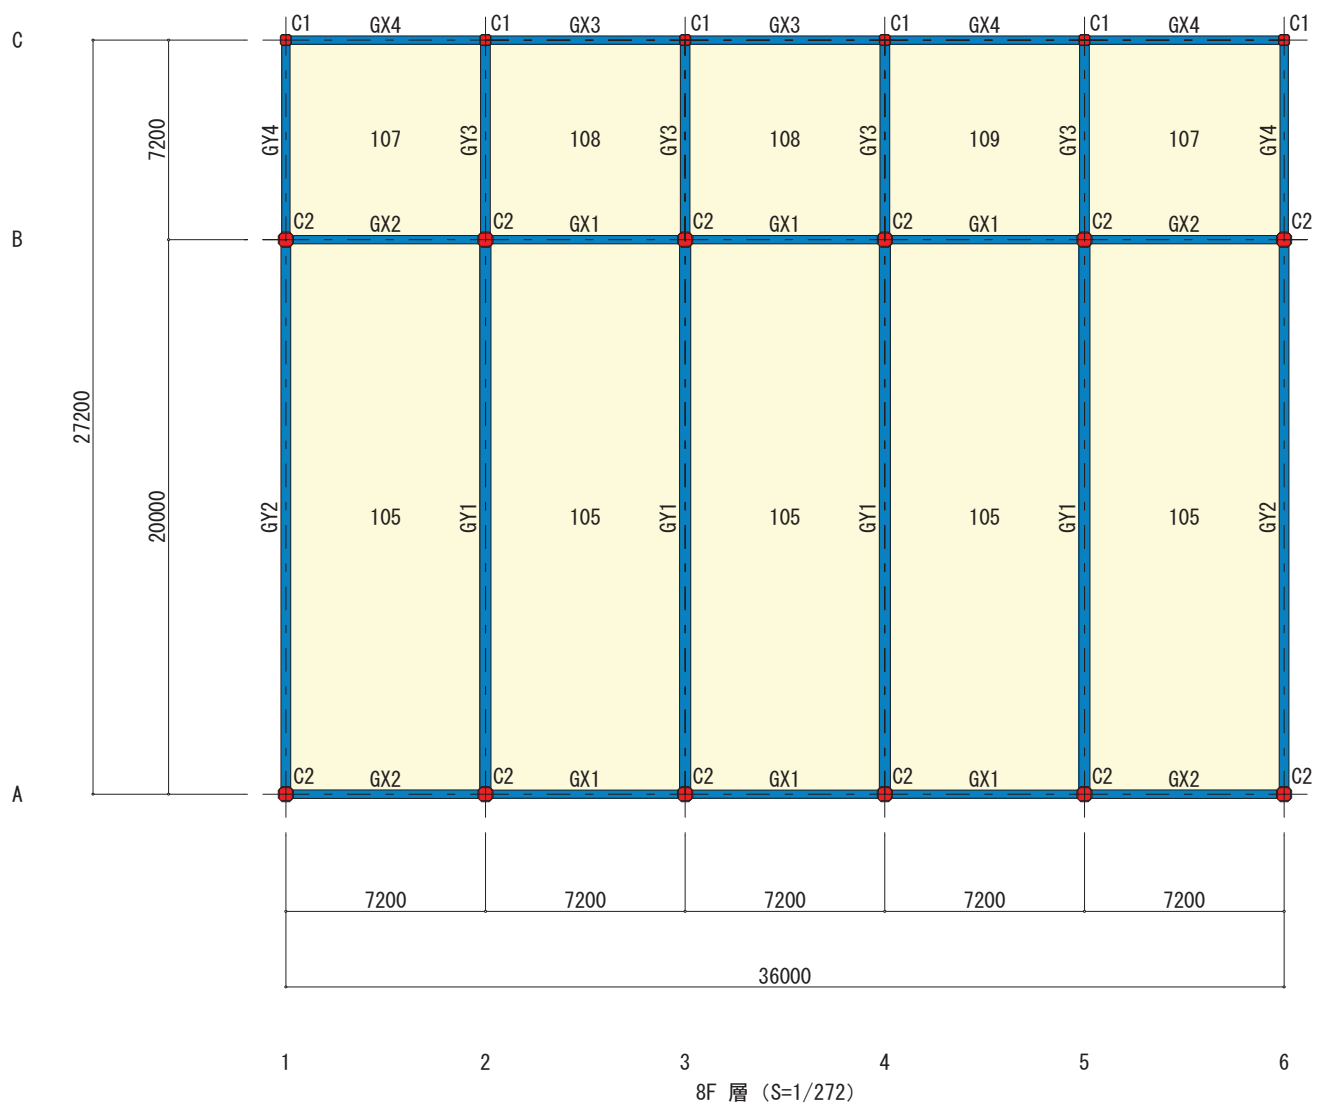


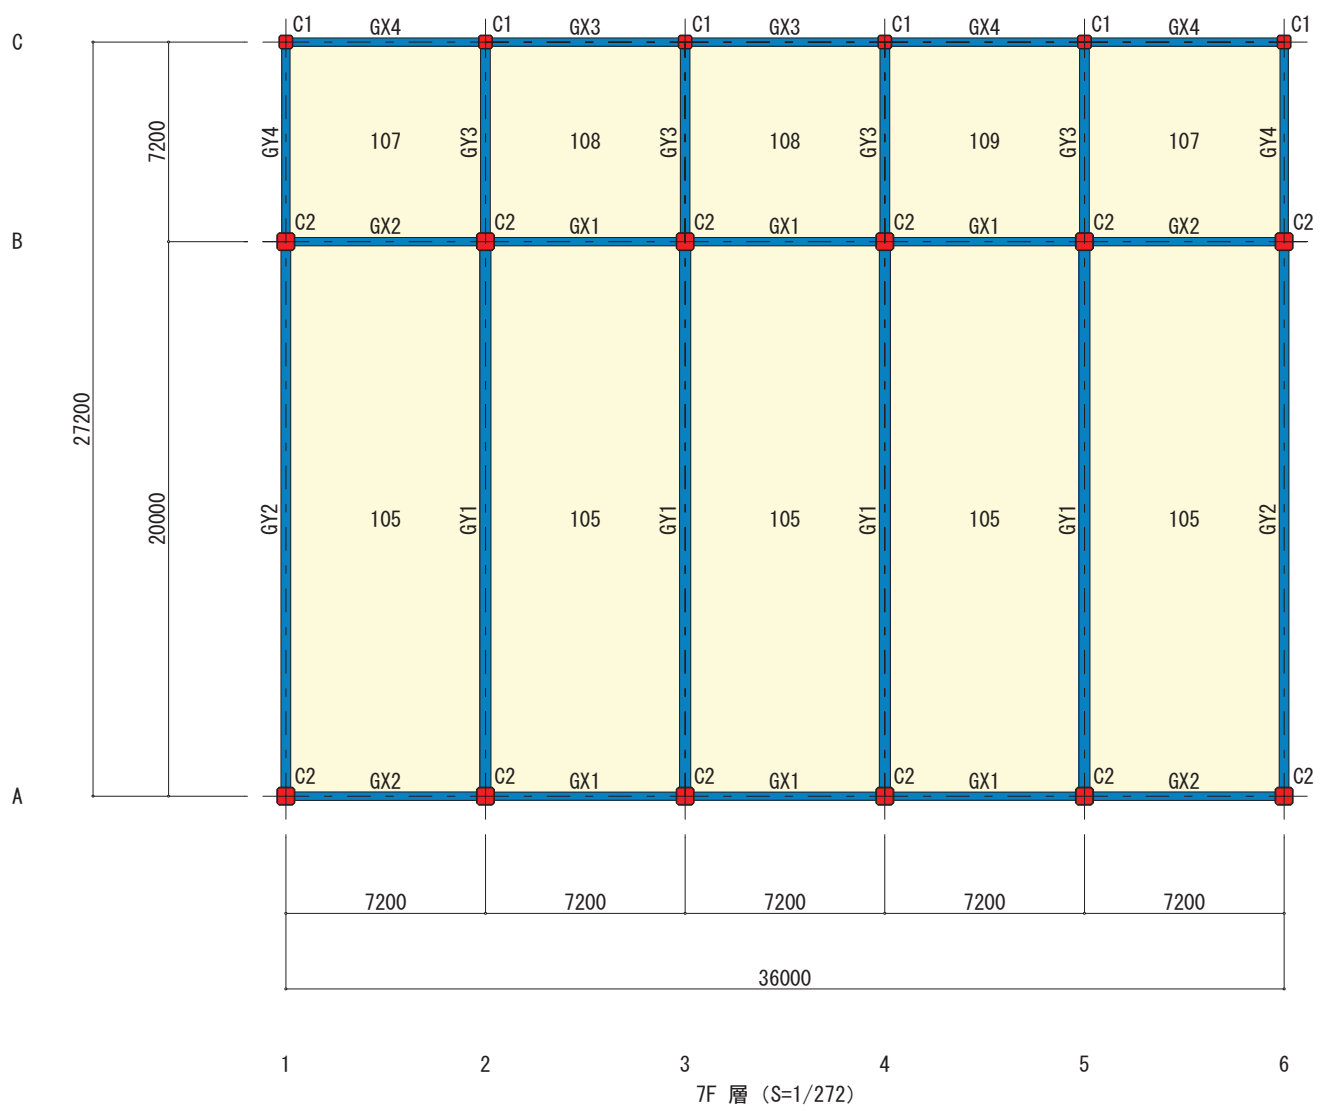


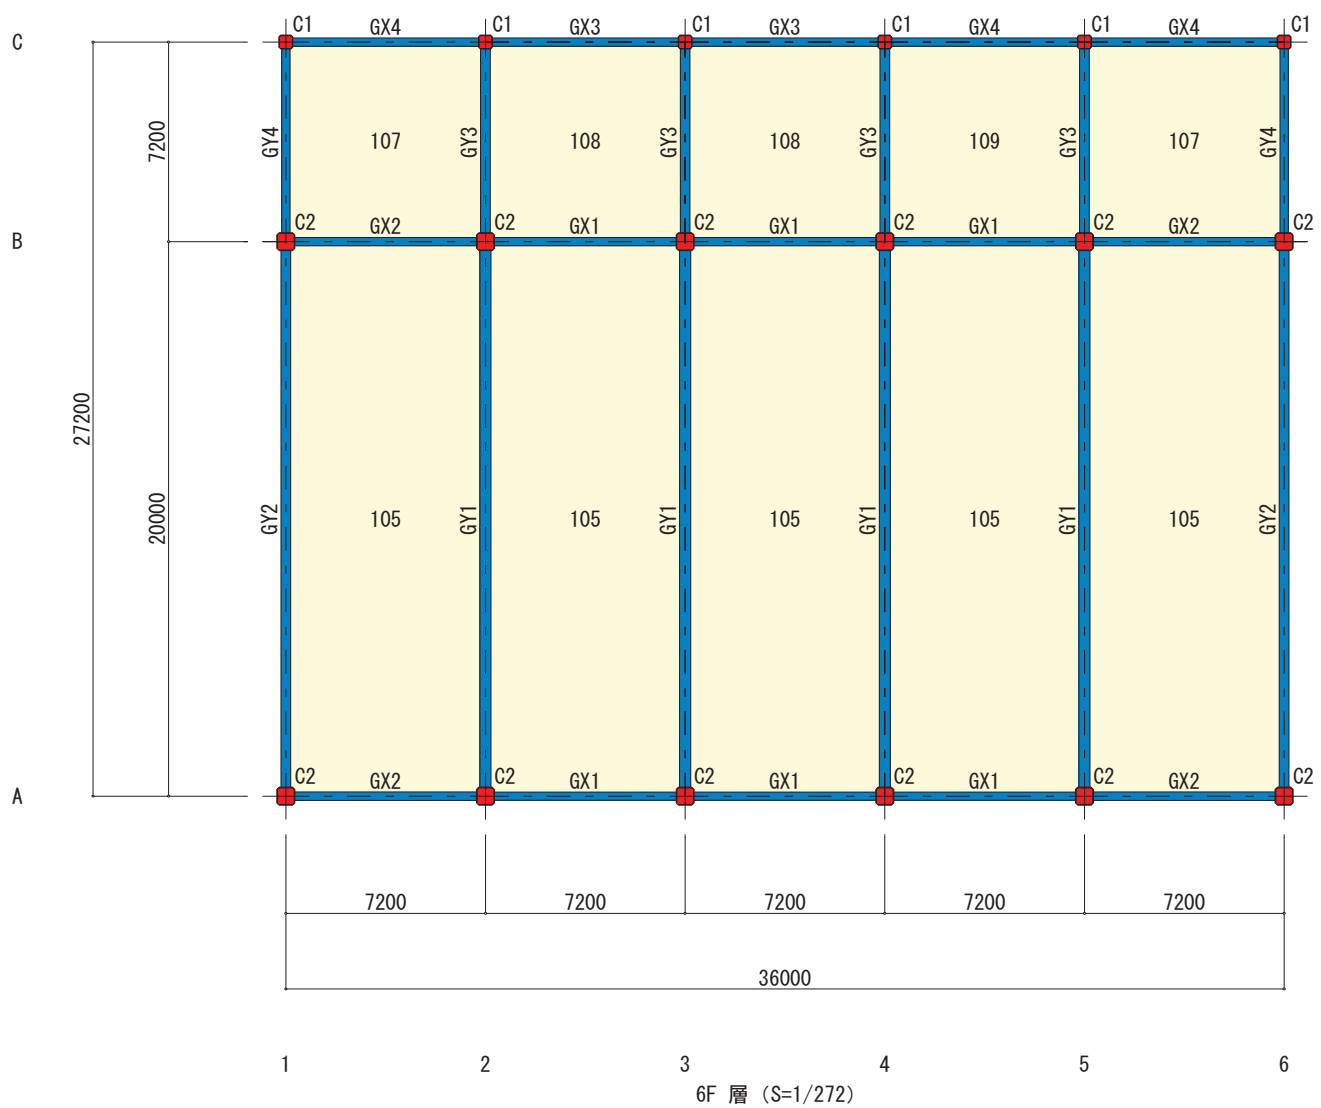


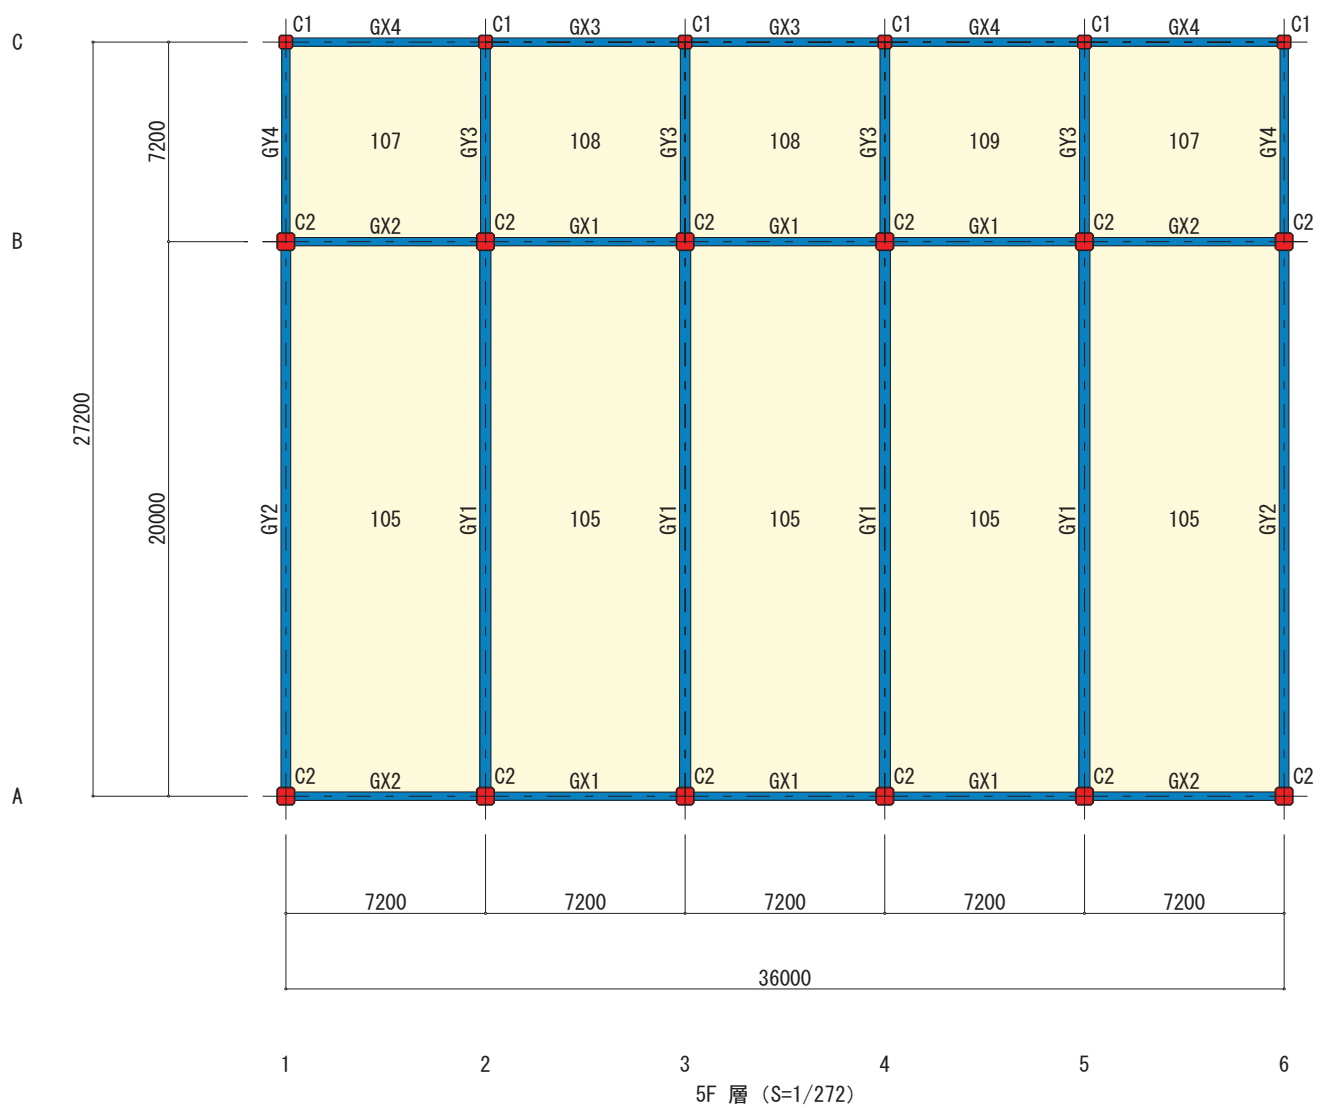

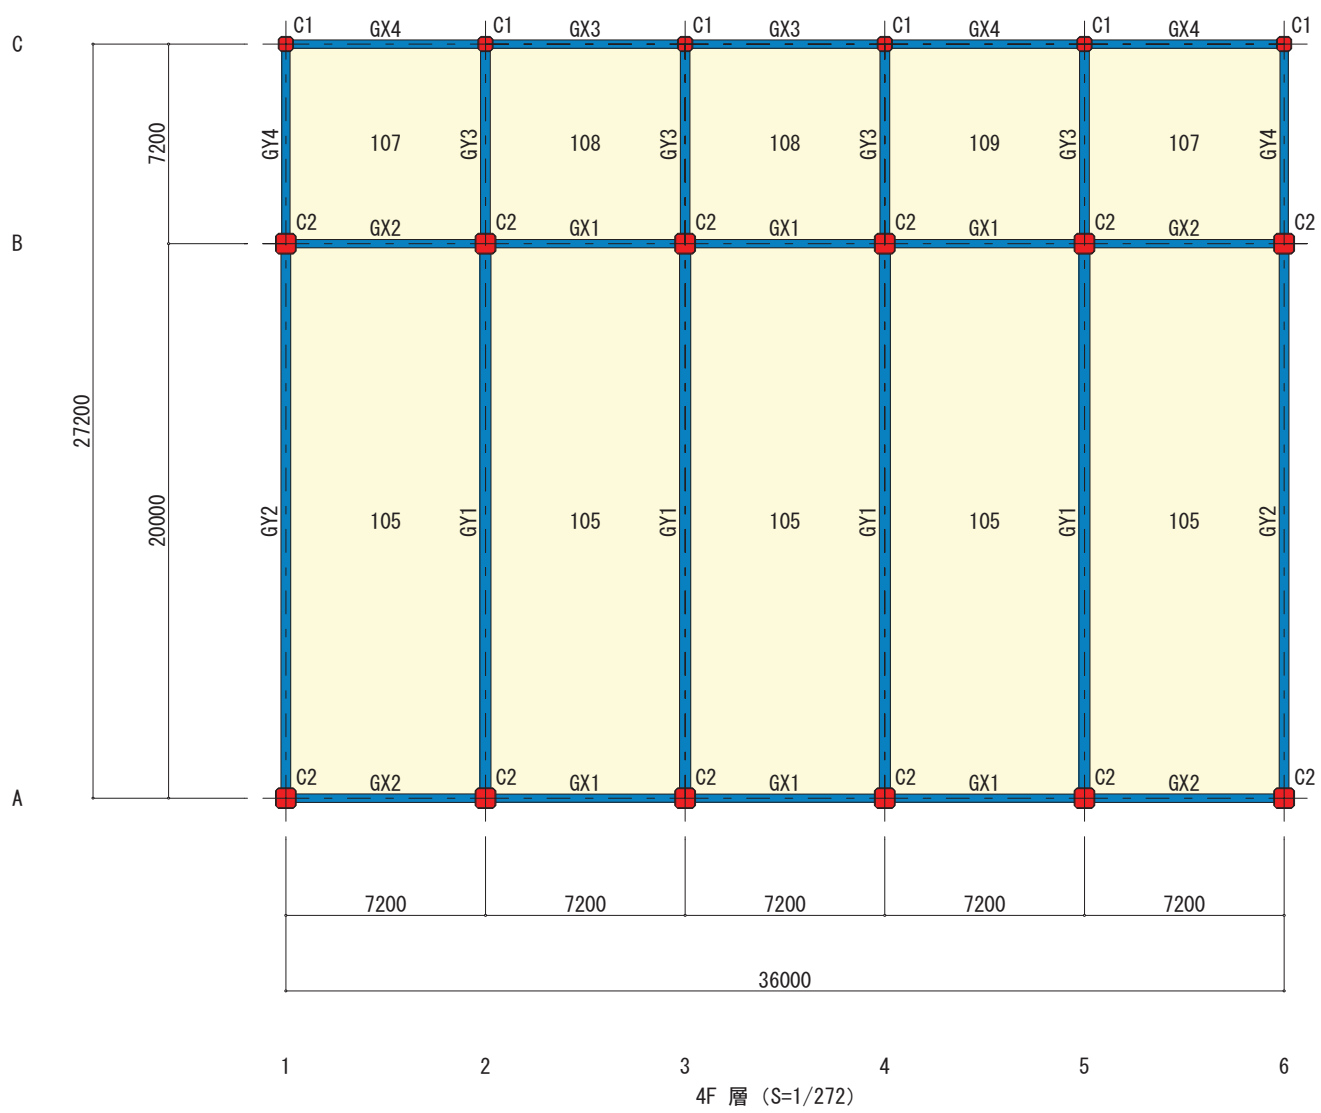


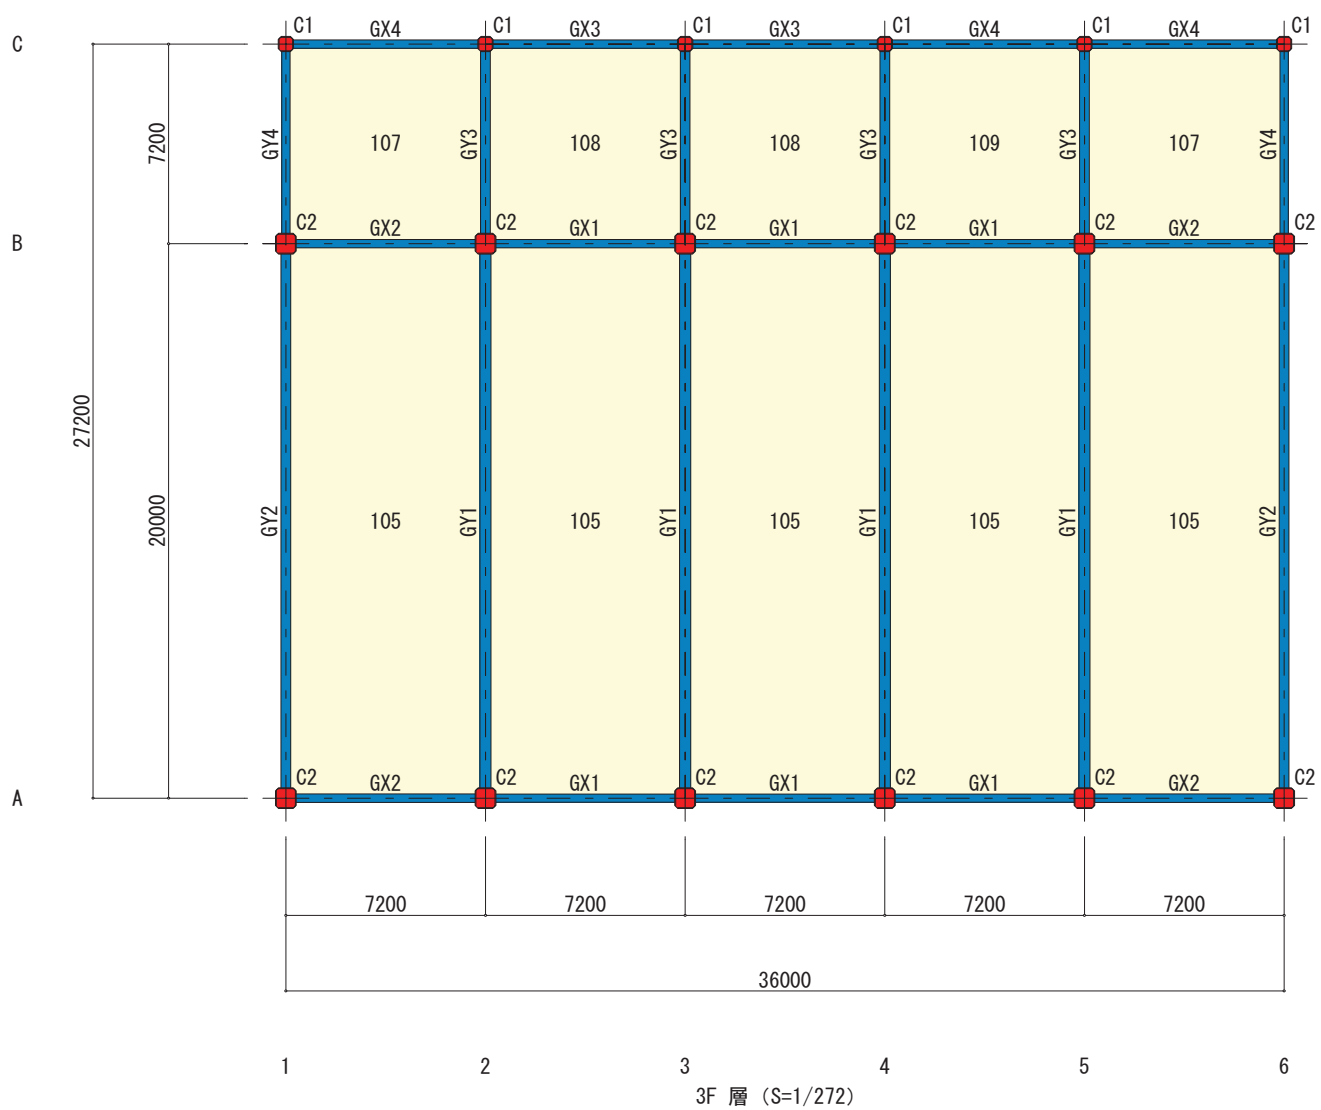


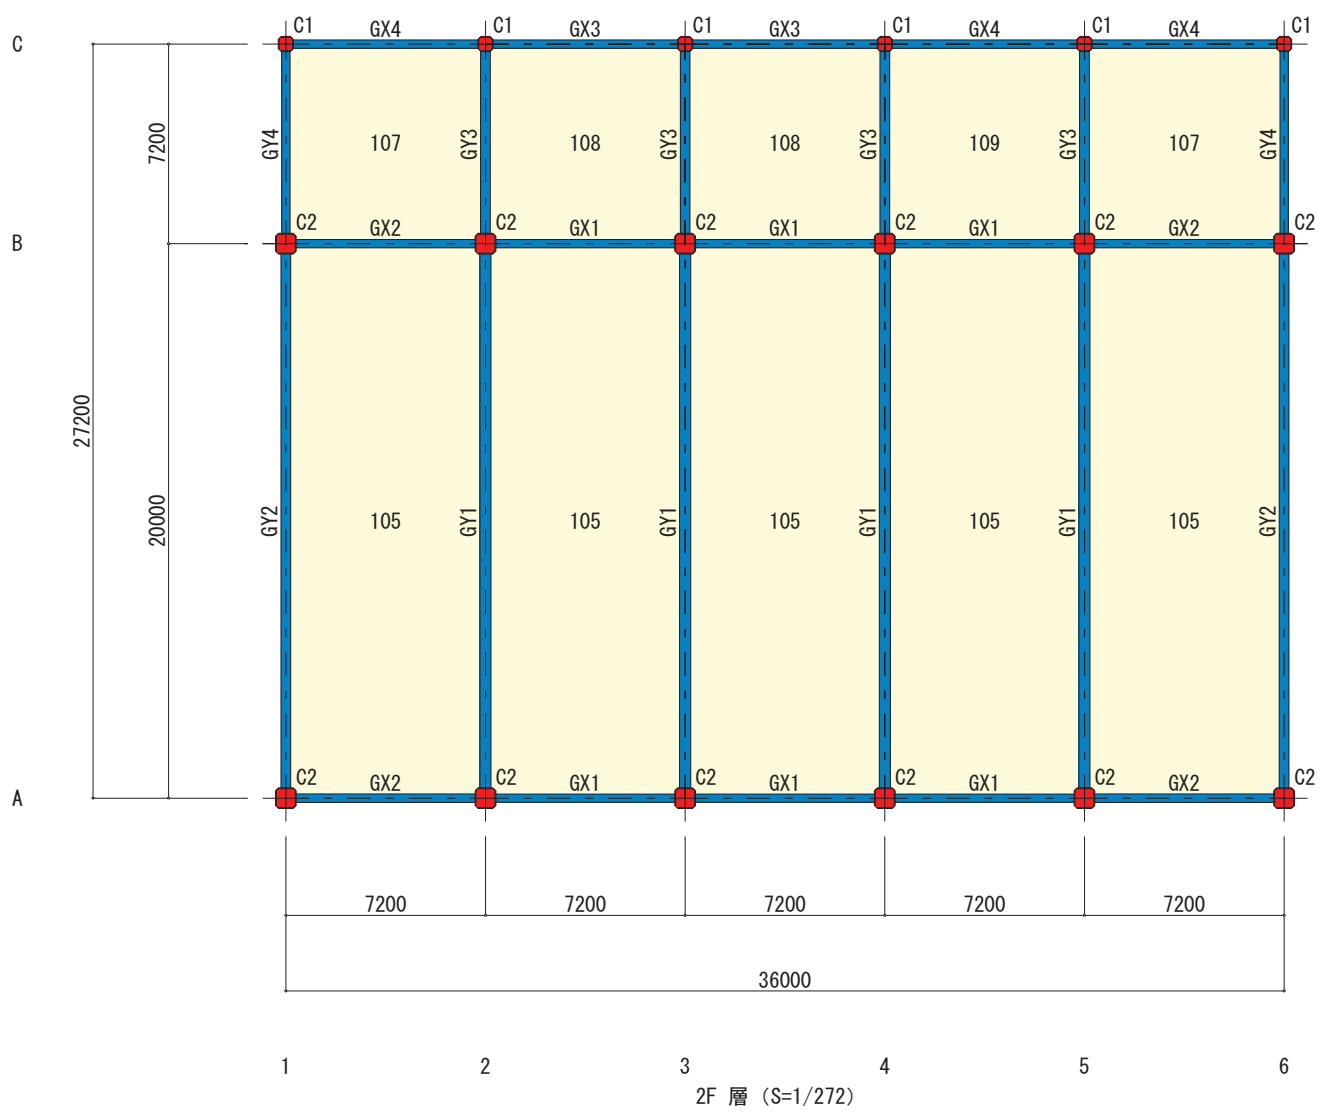


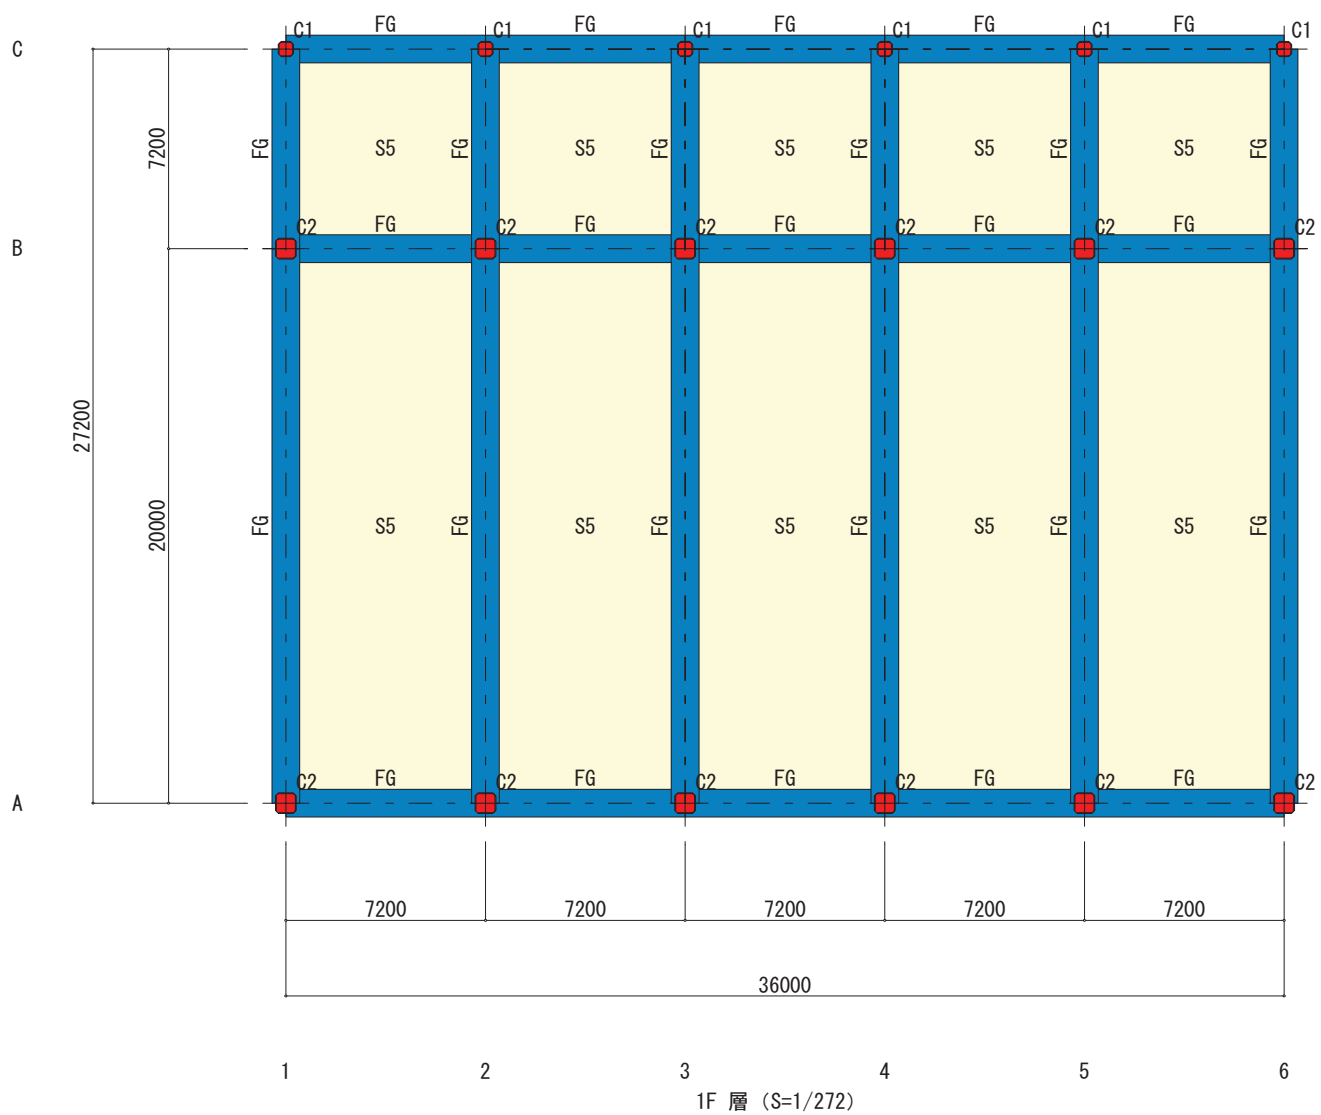



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

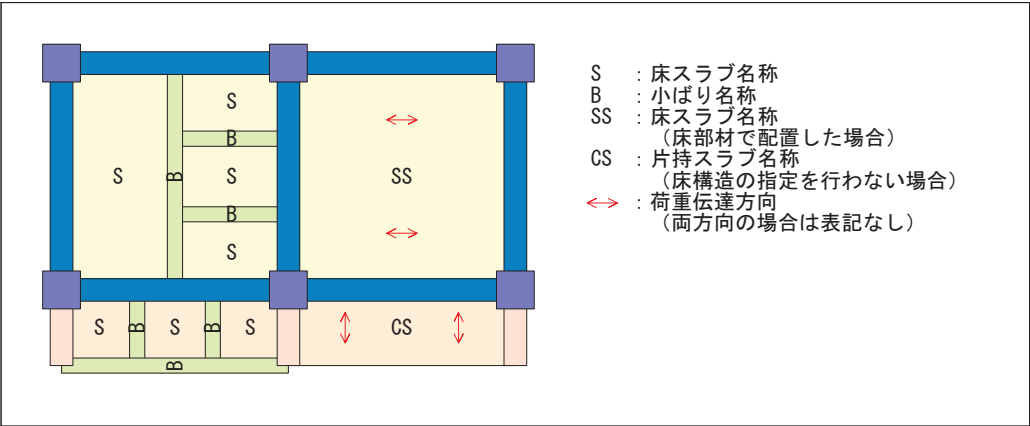


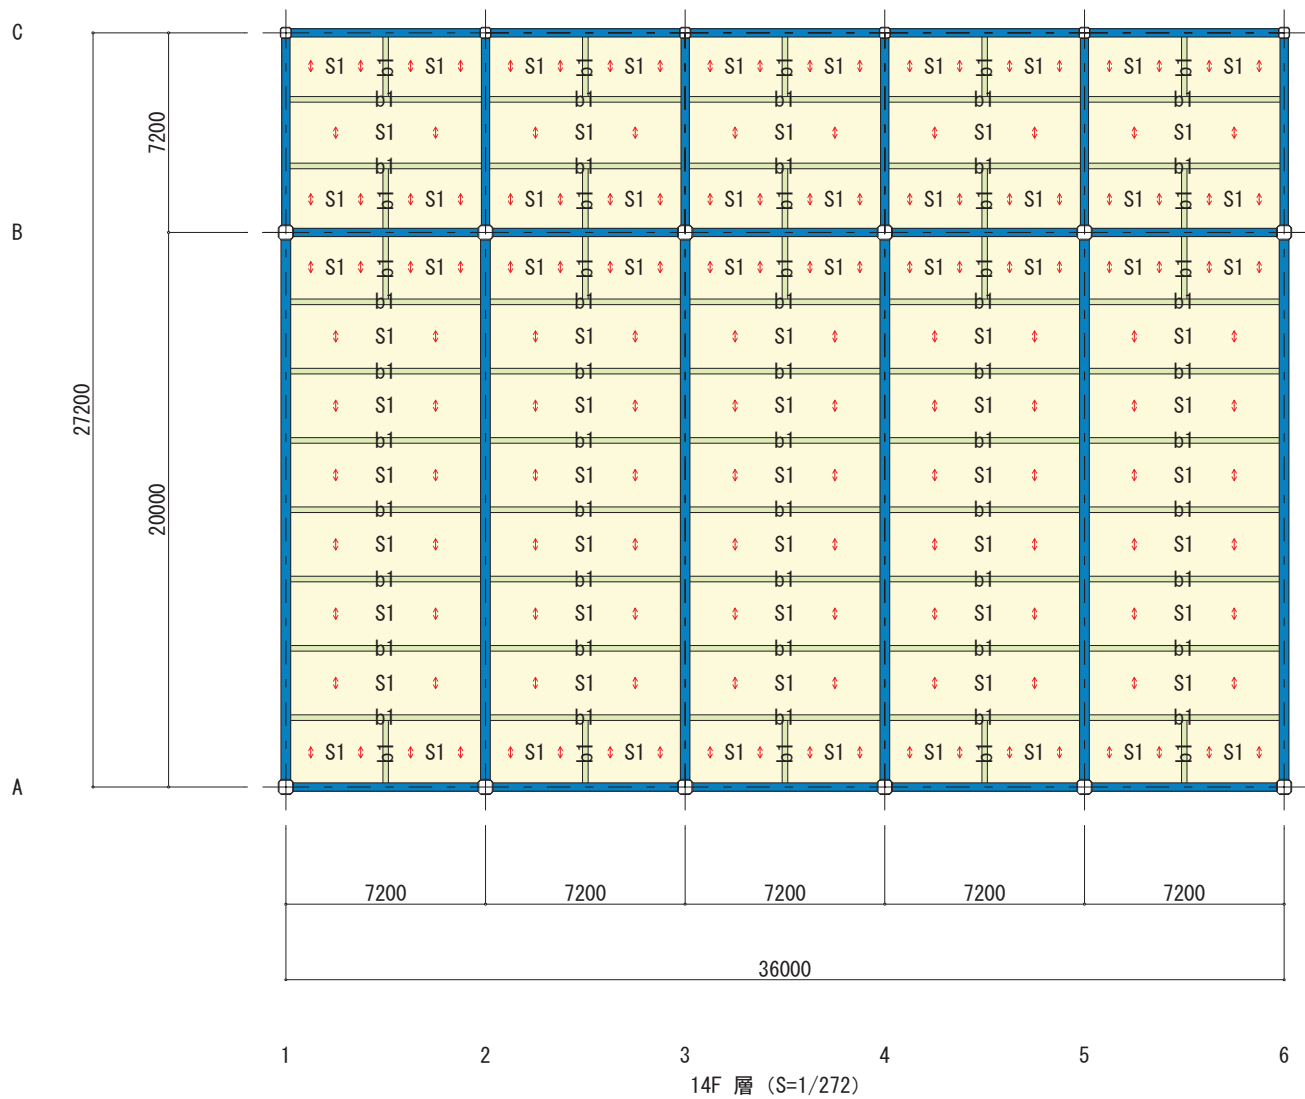


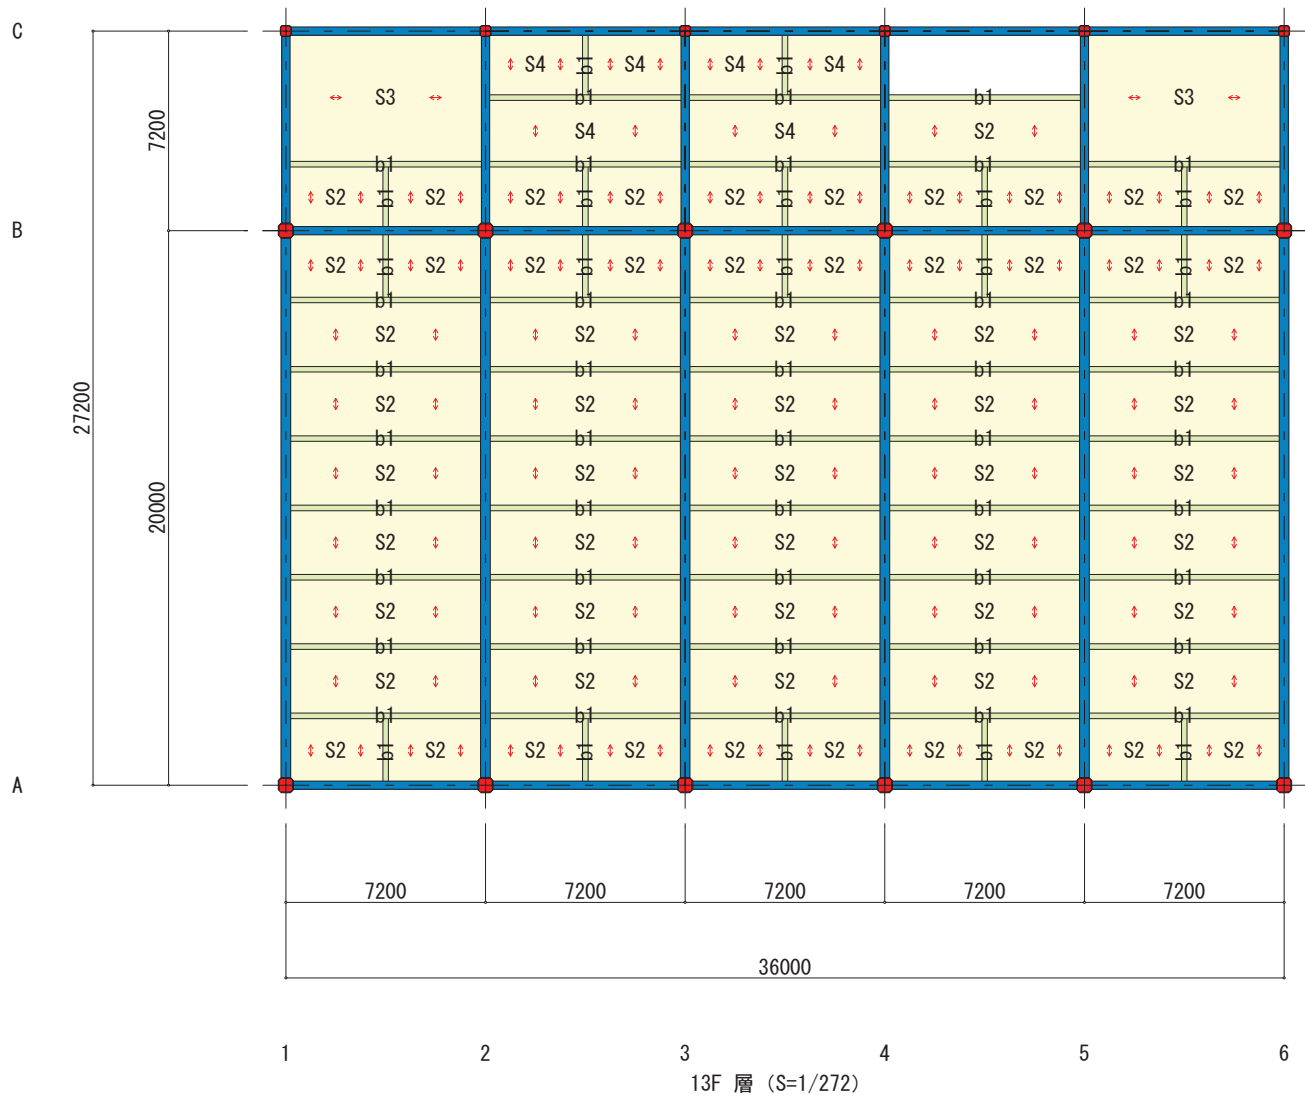


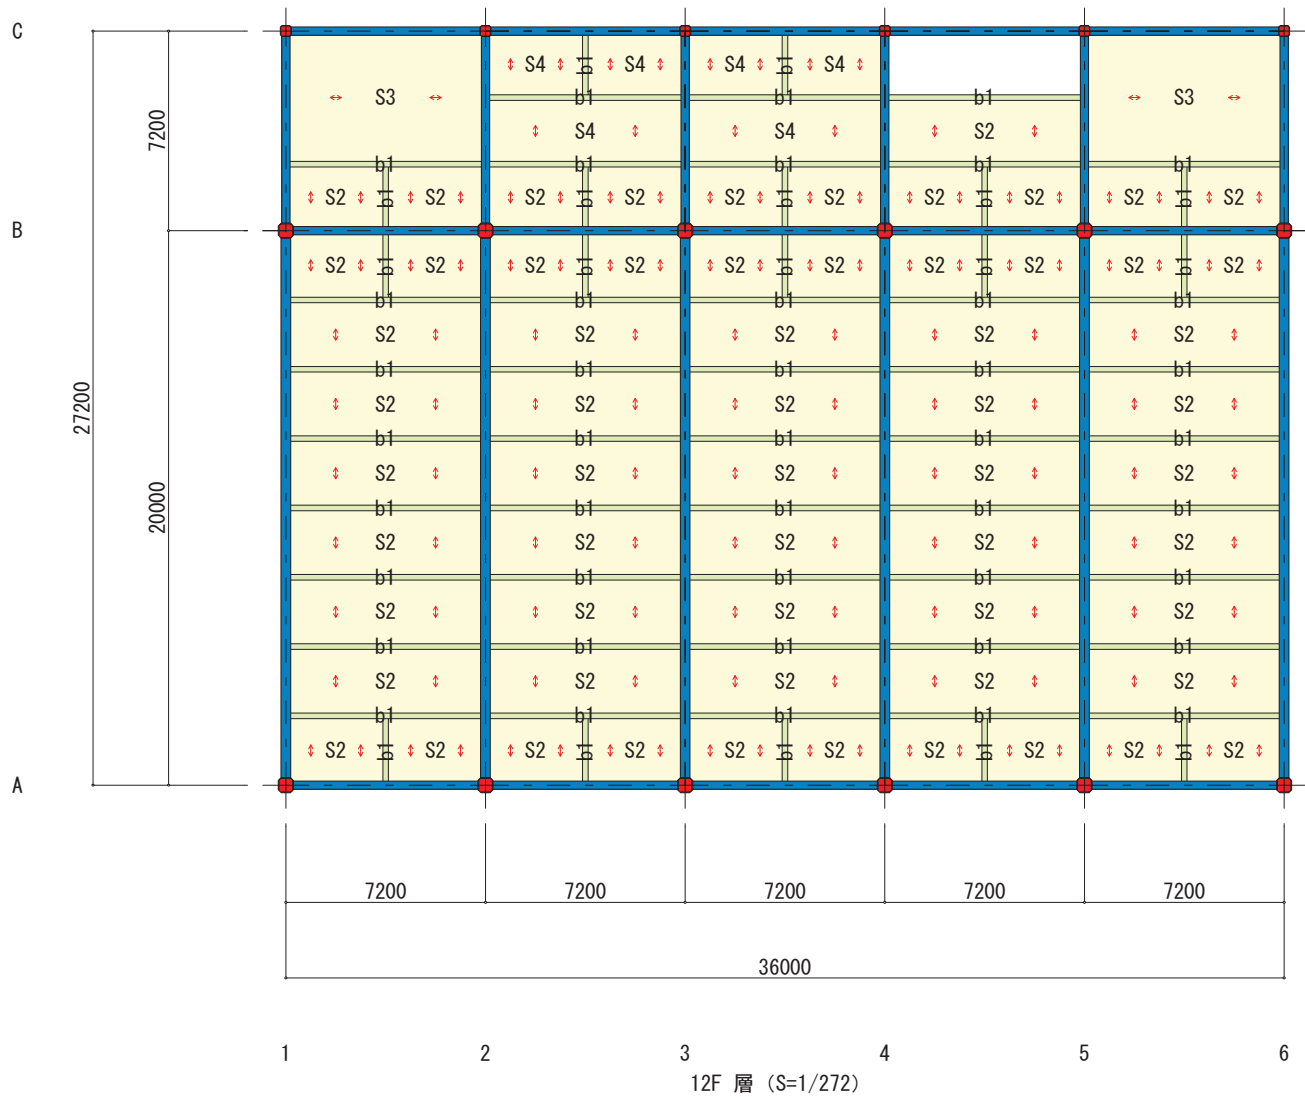


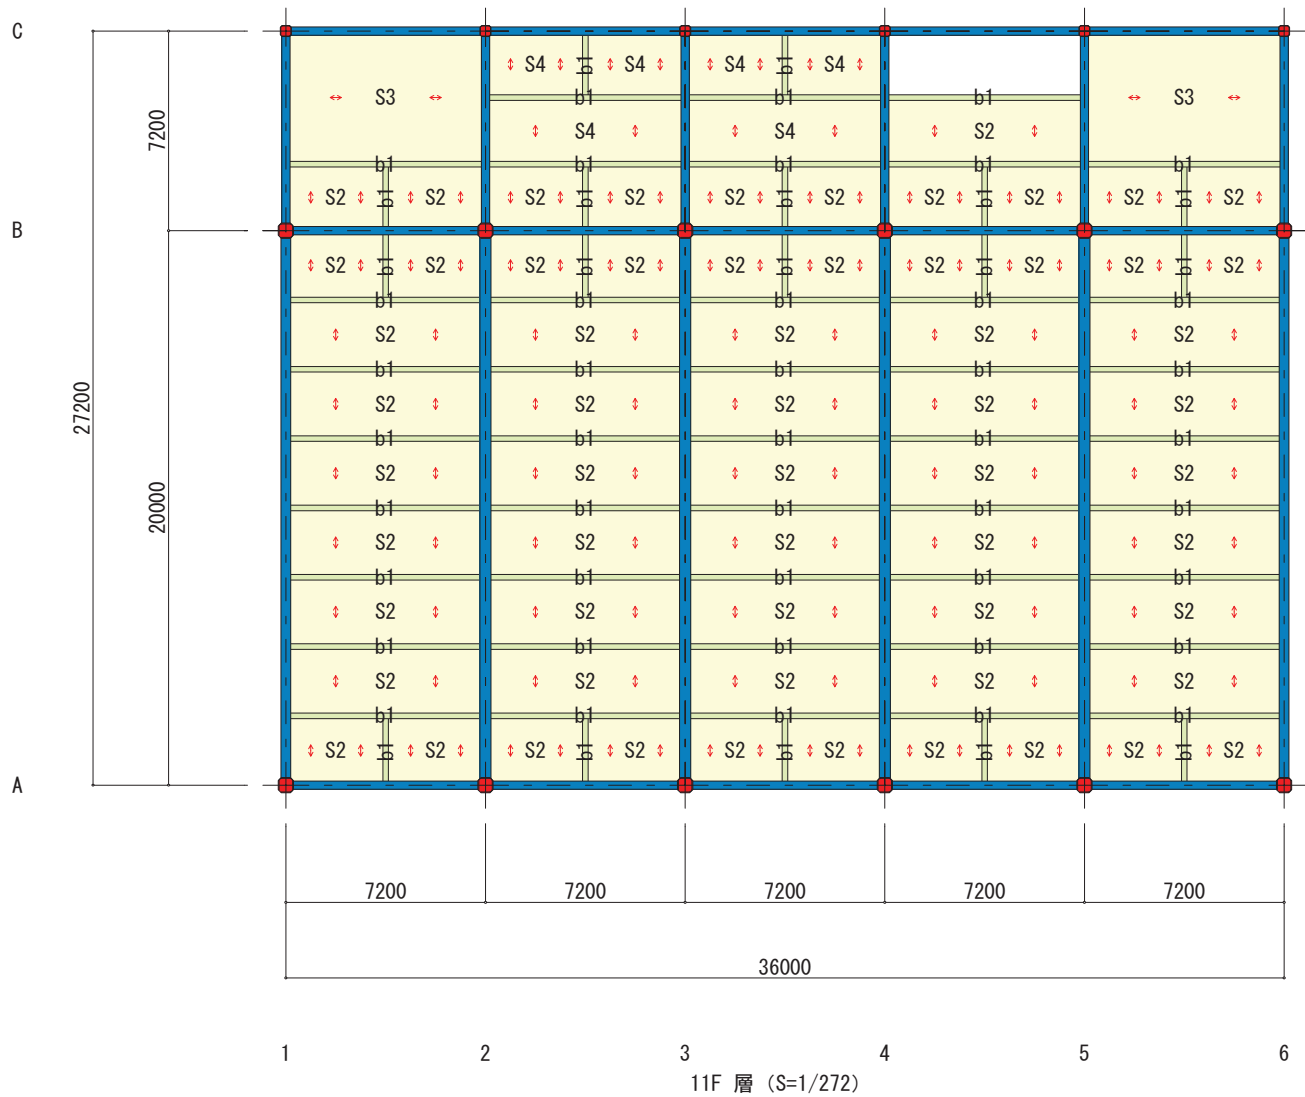


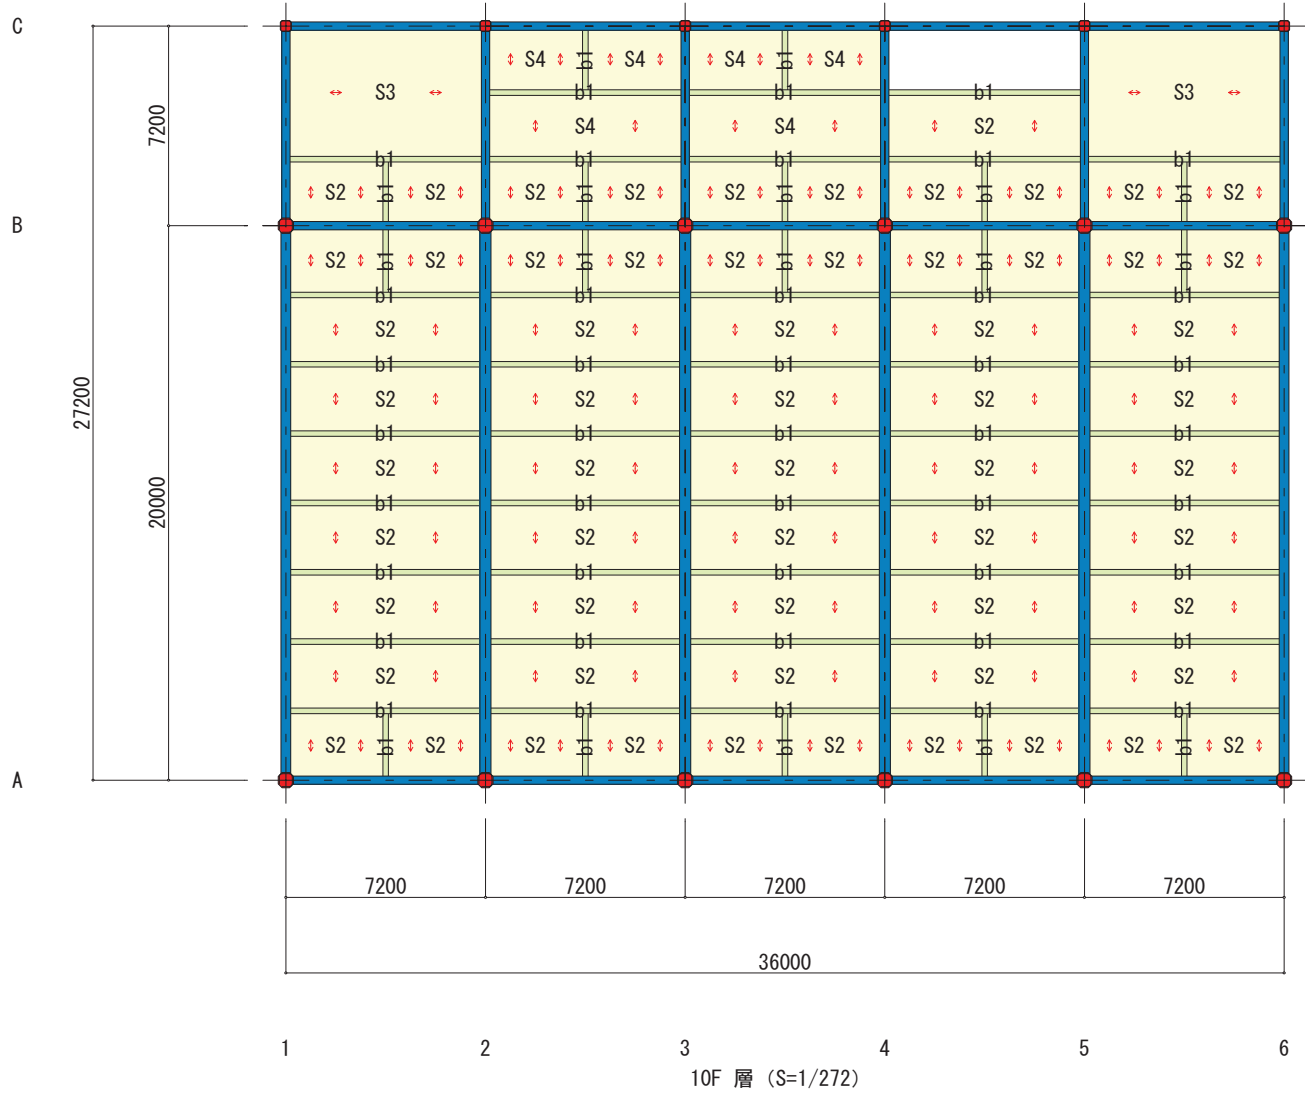


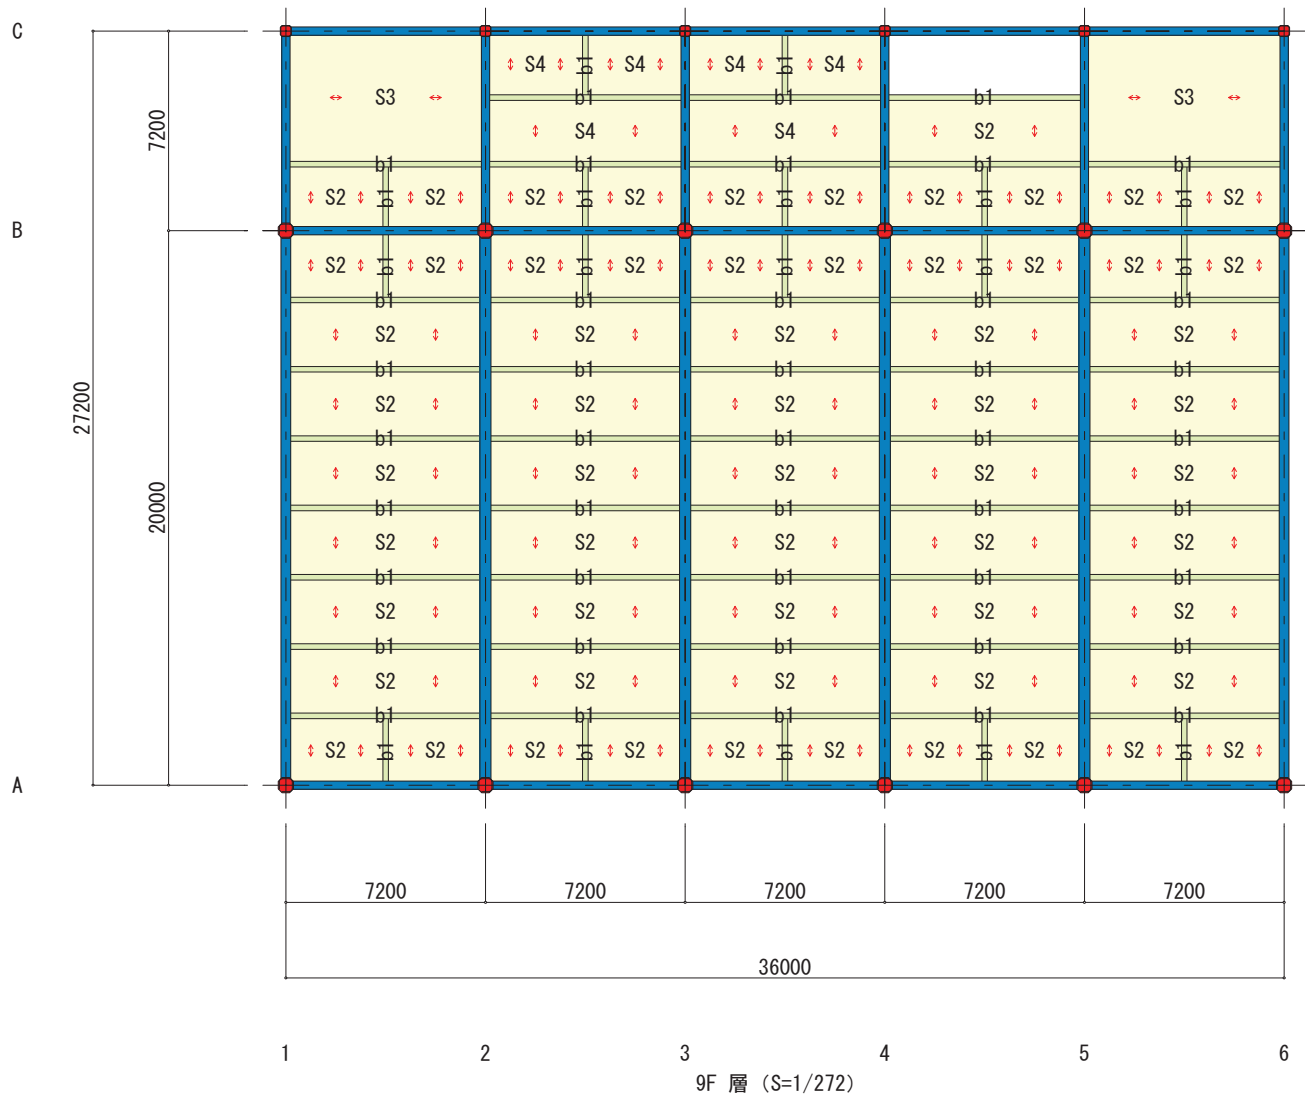


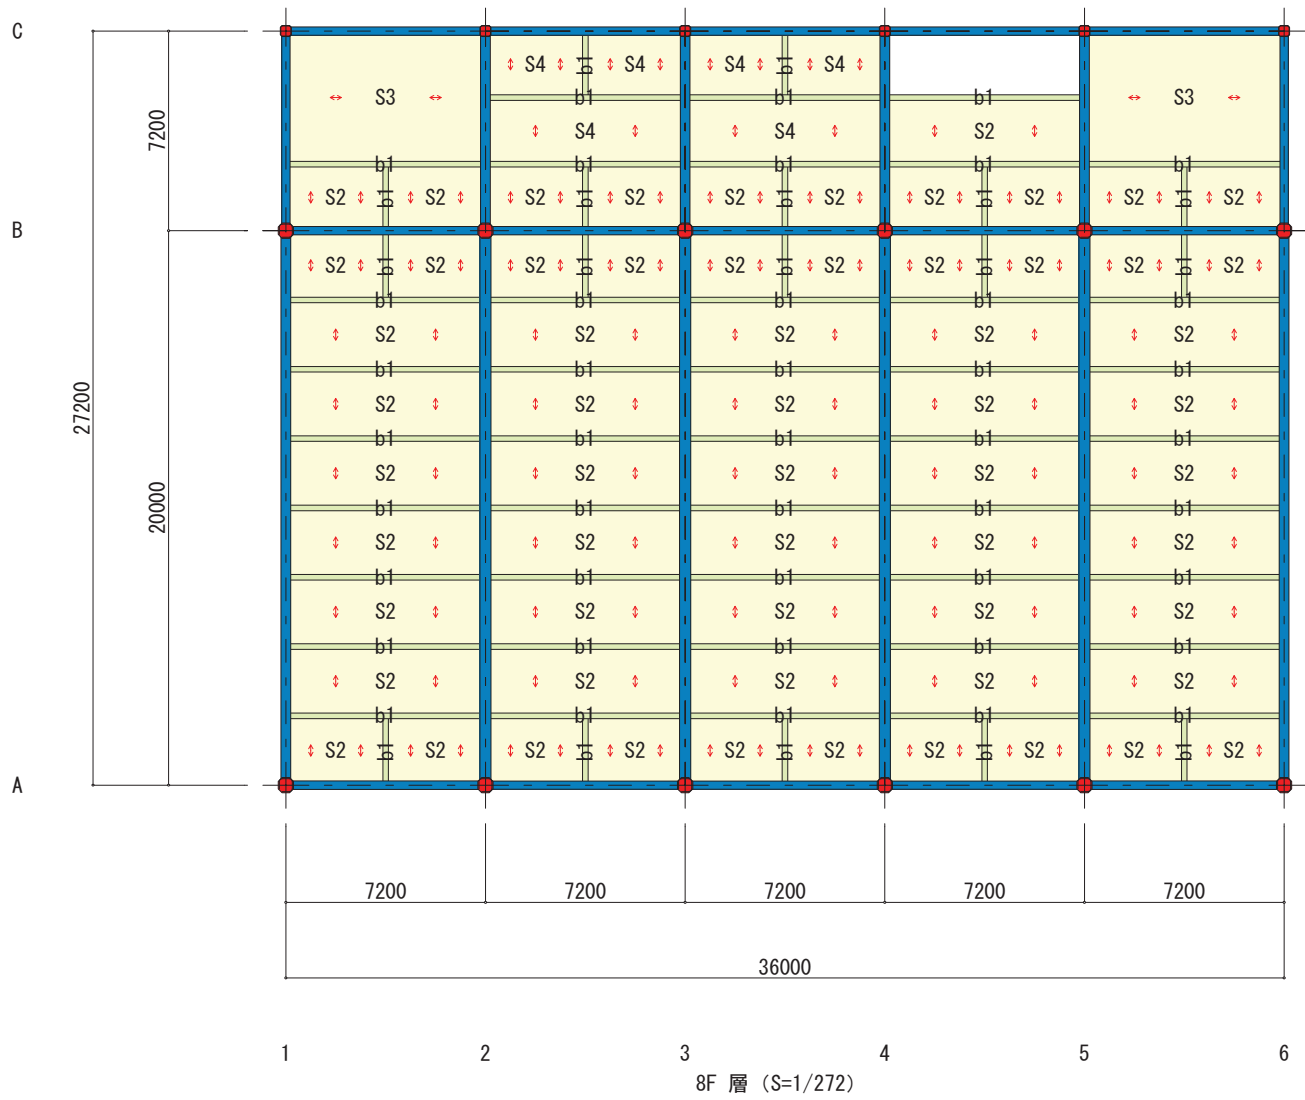


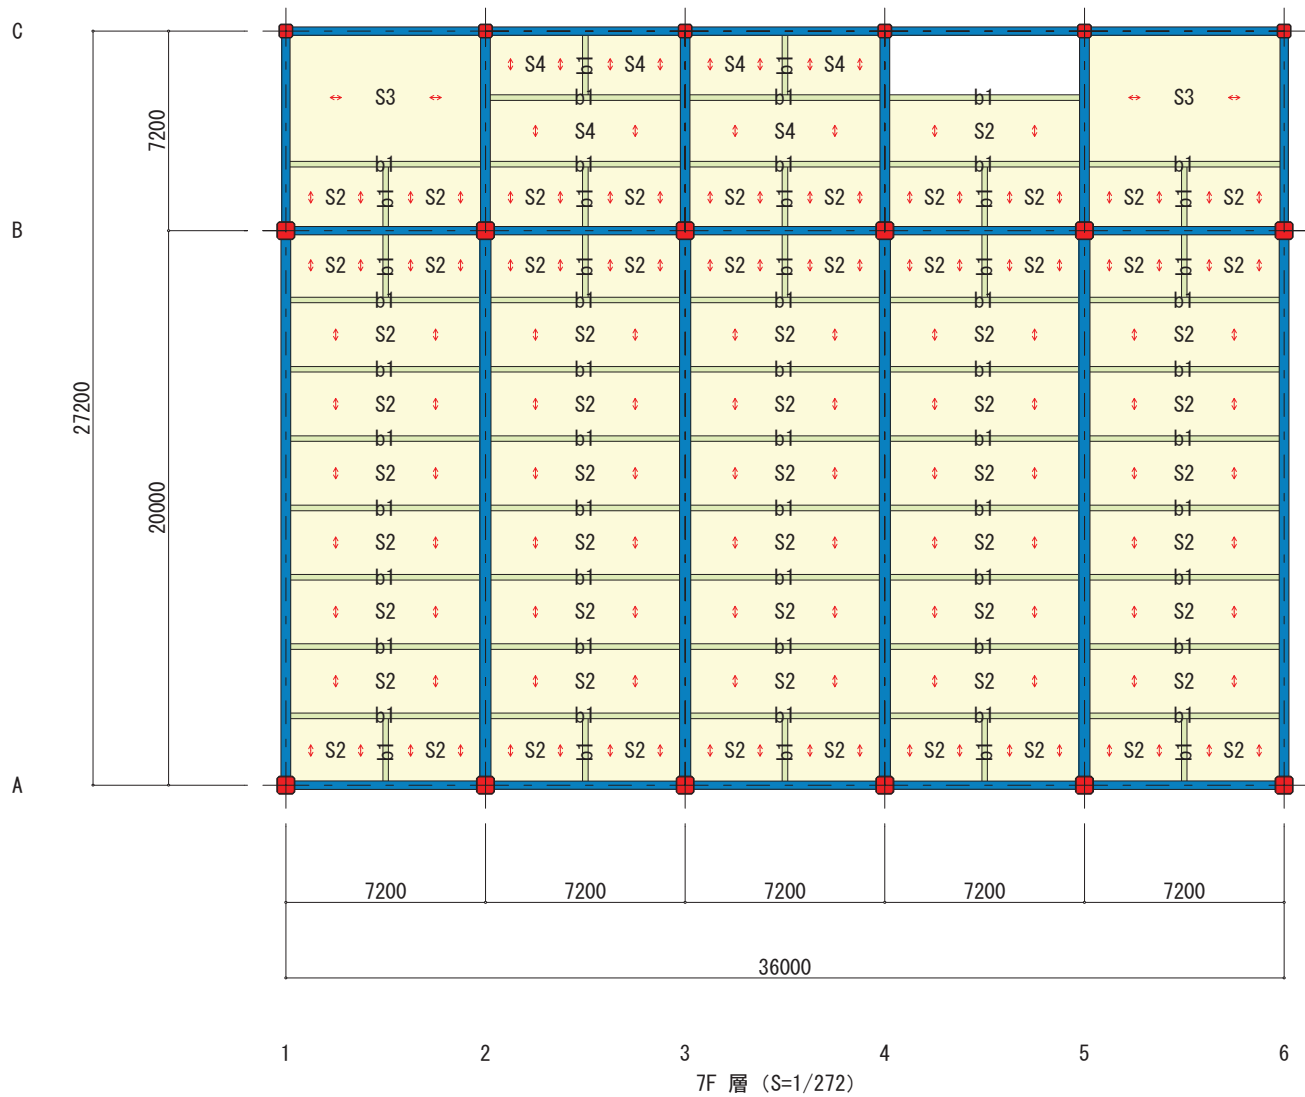


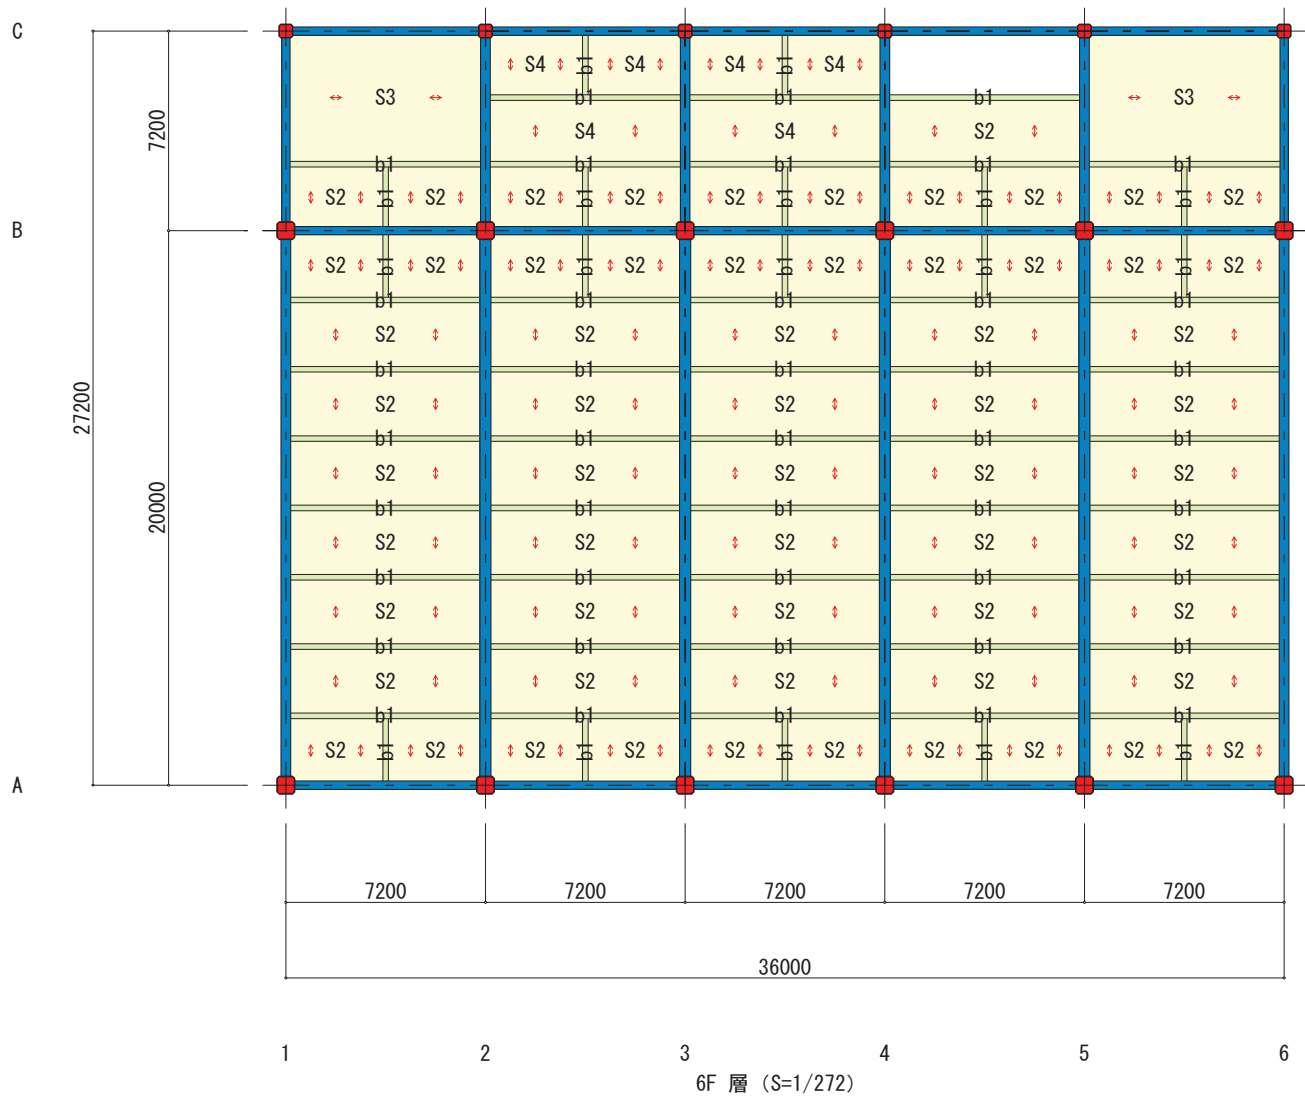


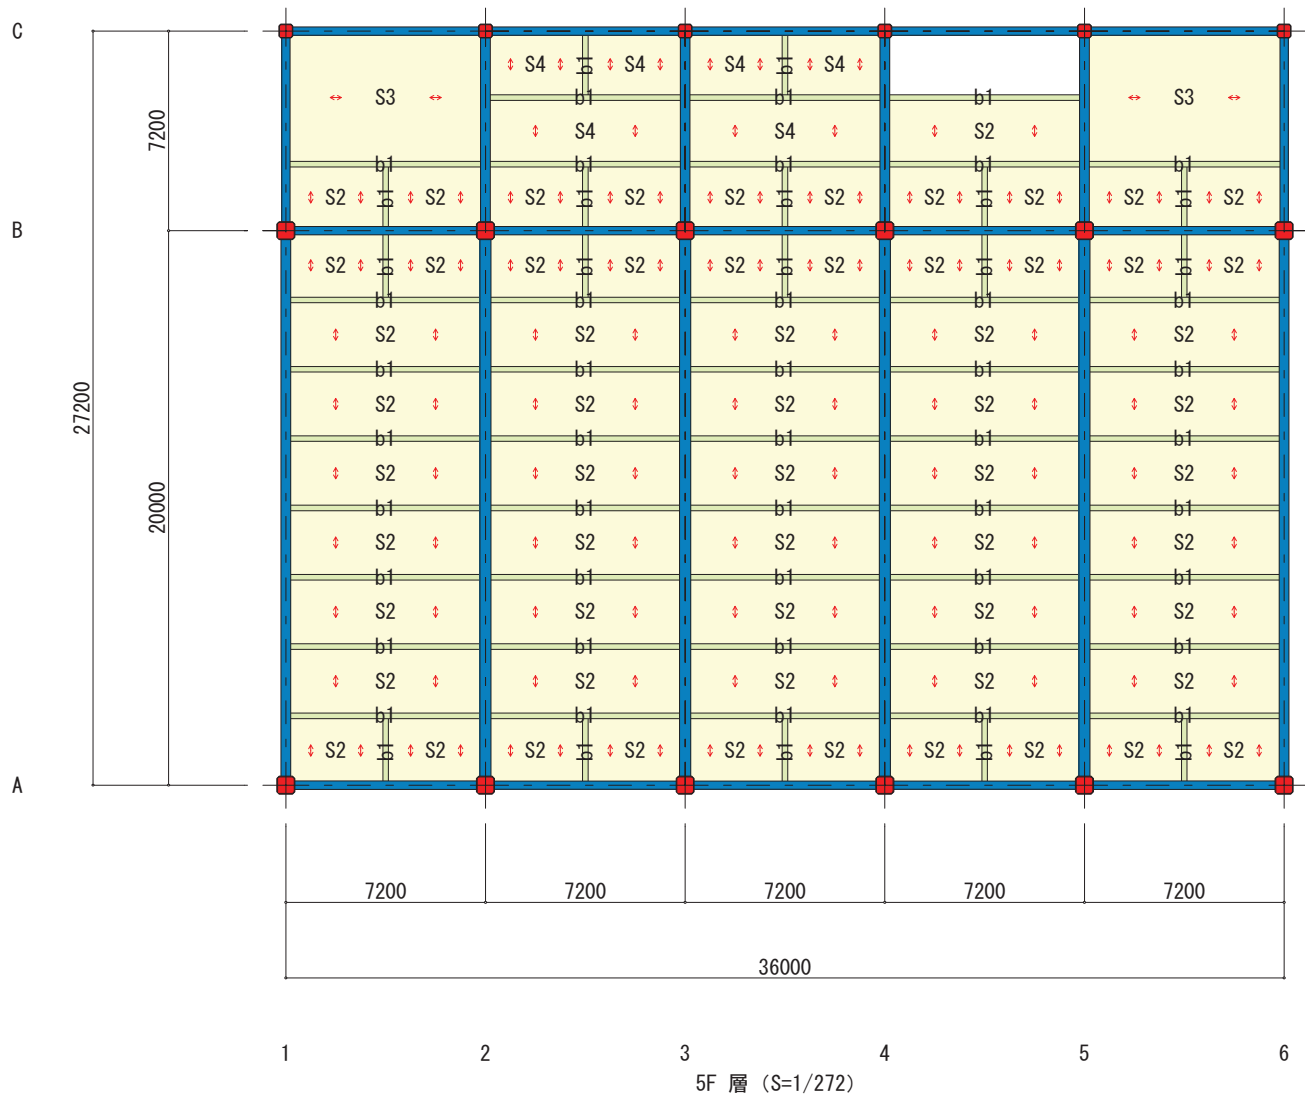

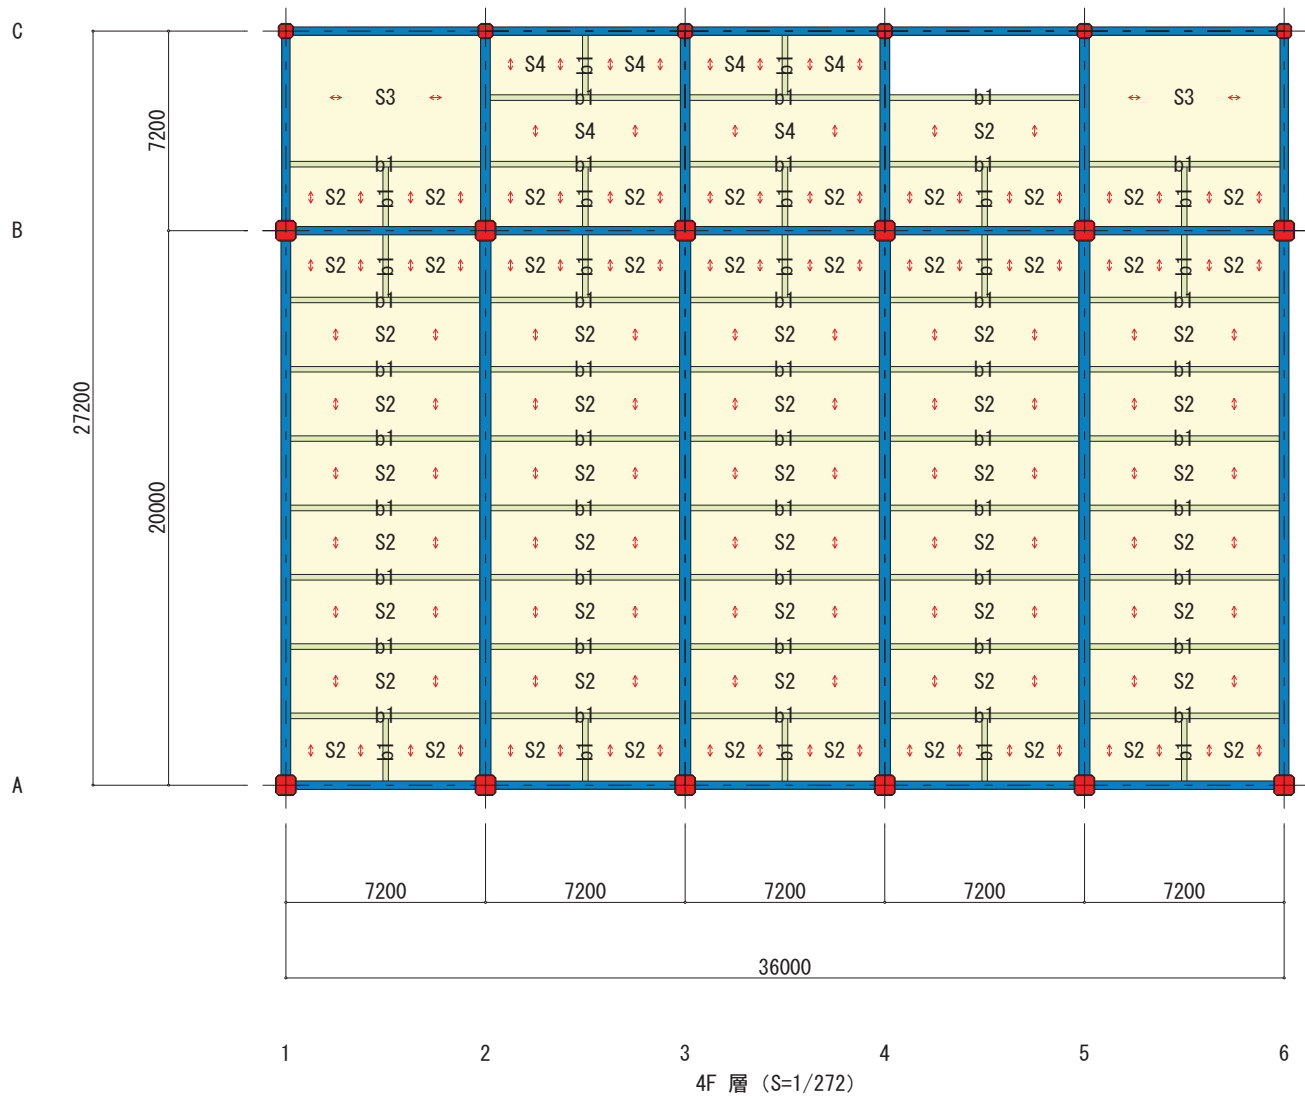

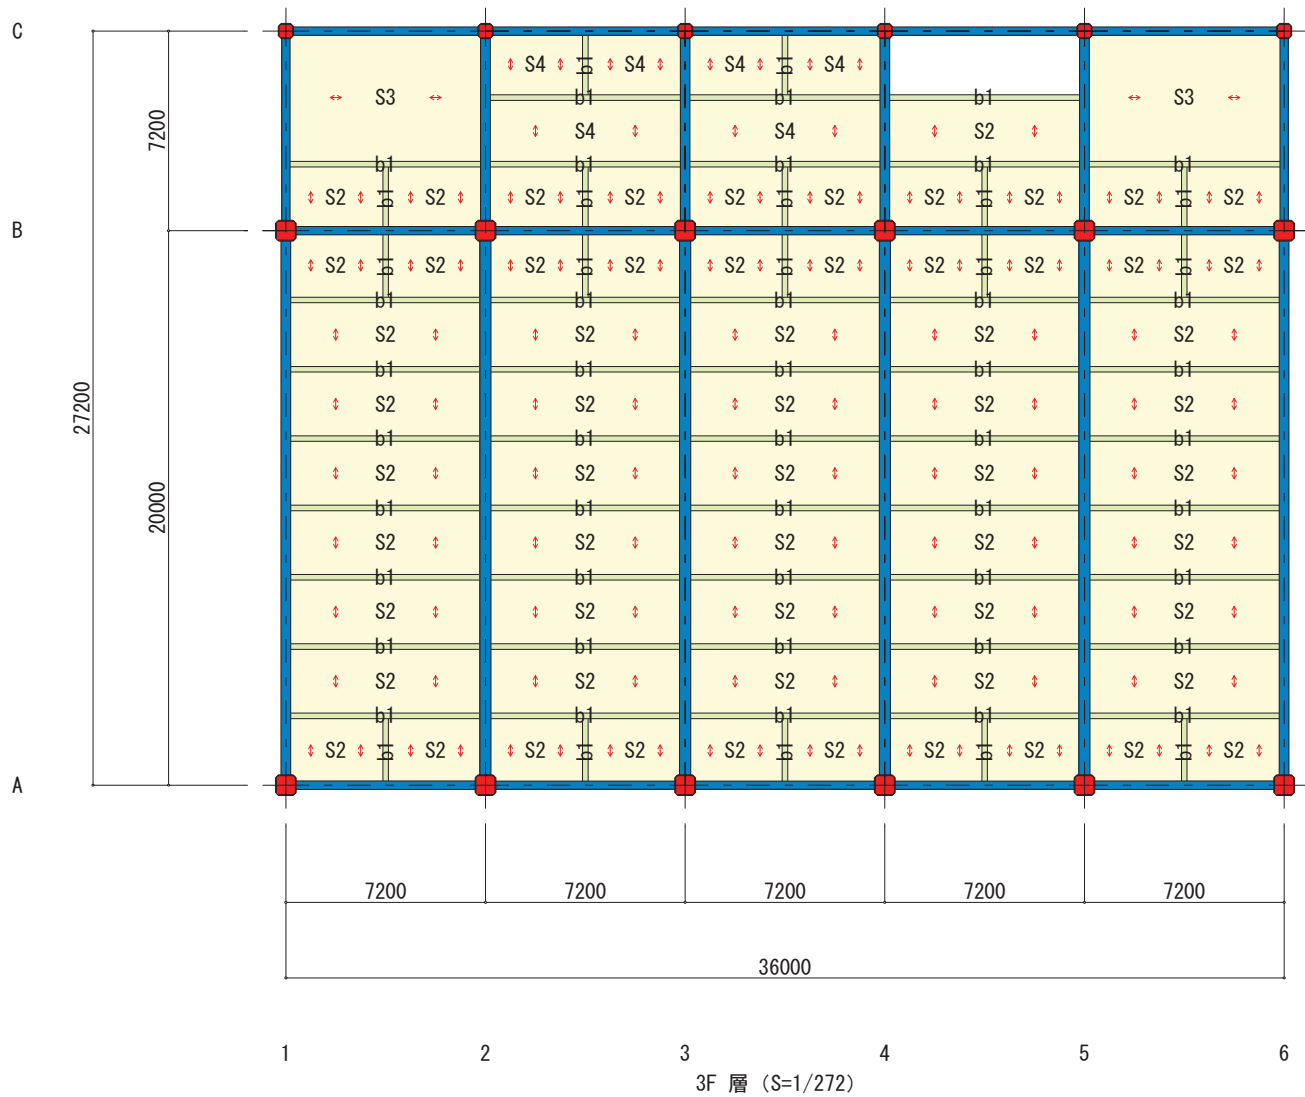


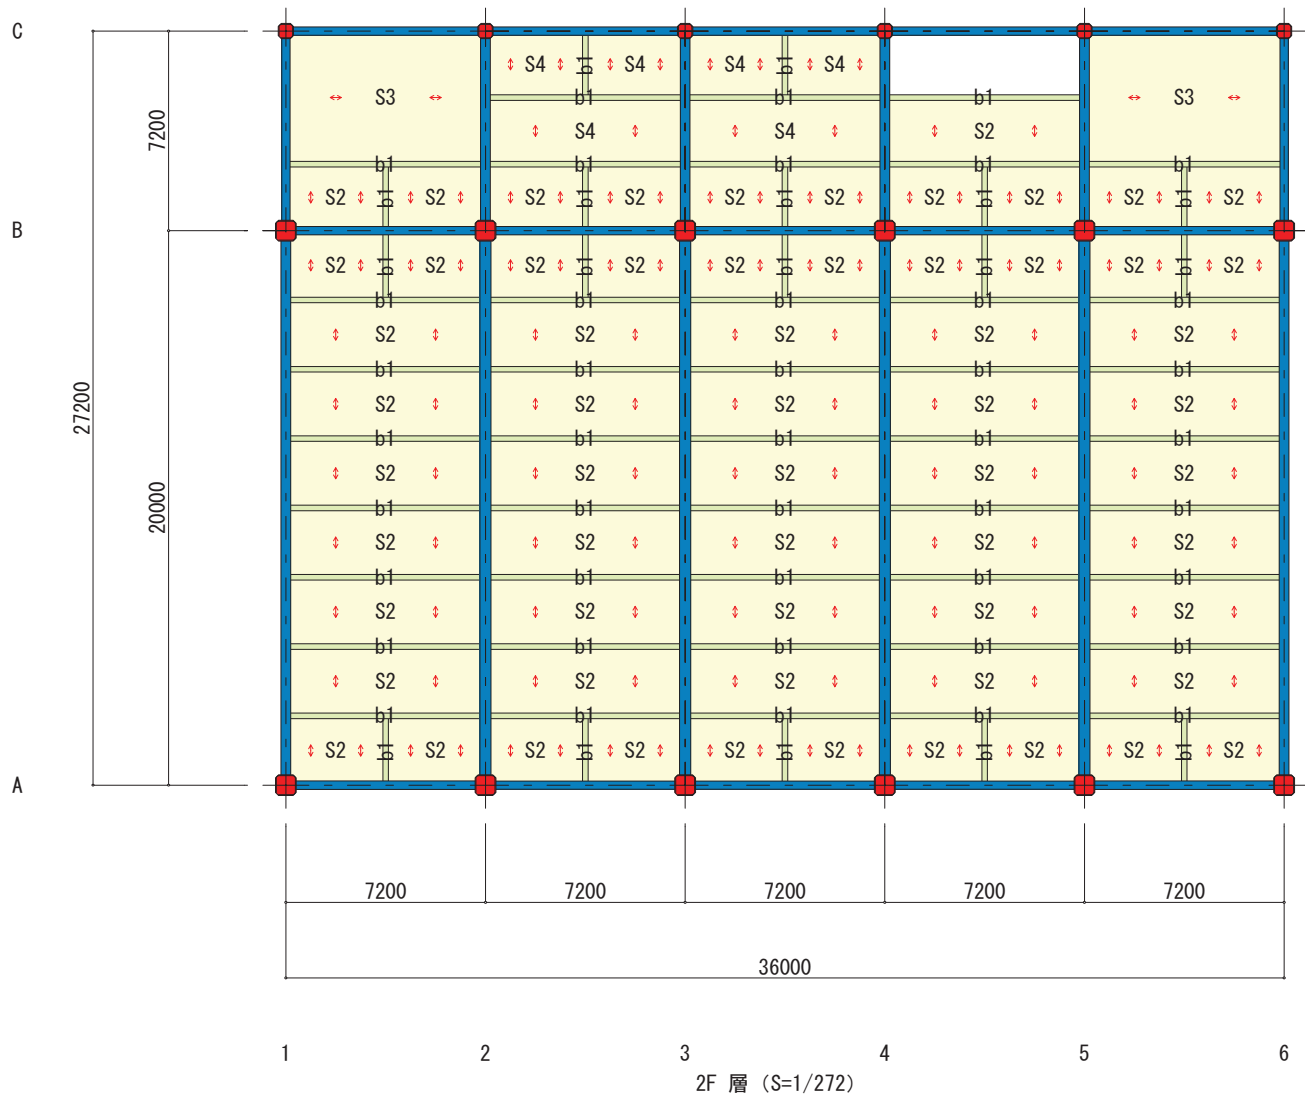


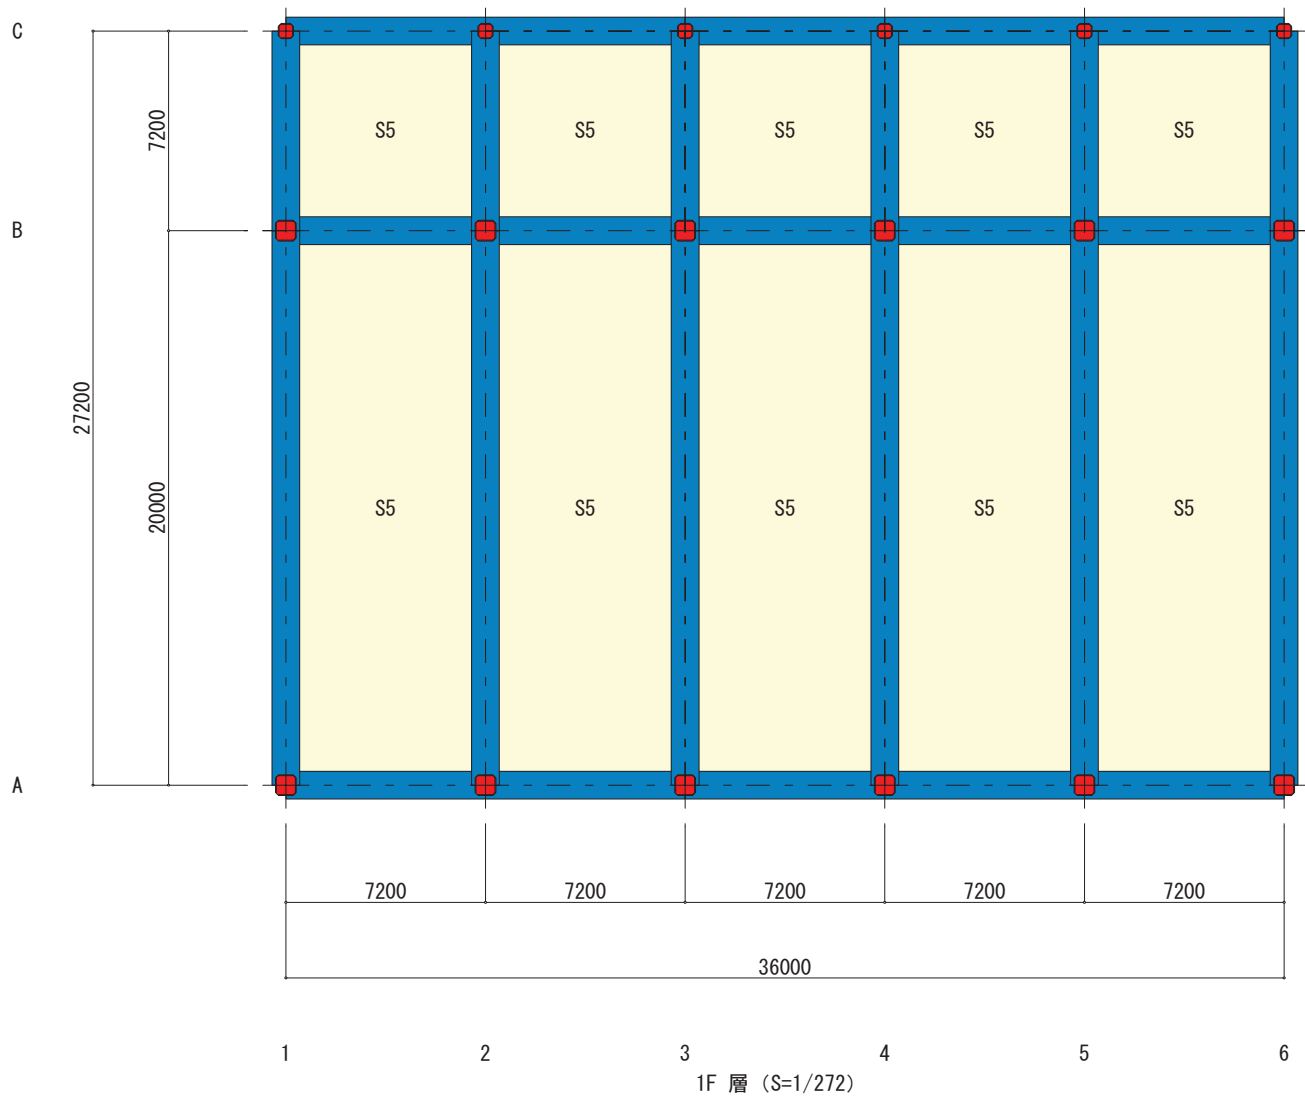



I-1. 3 略軸組図

I-1. 3. 1 壁開口配置

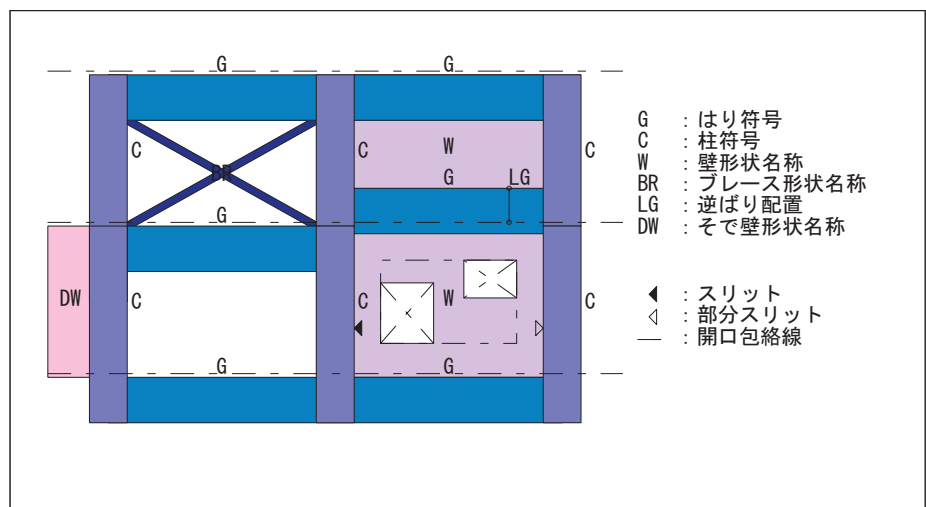


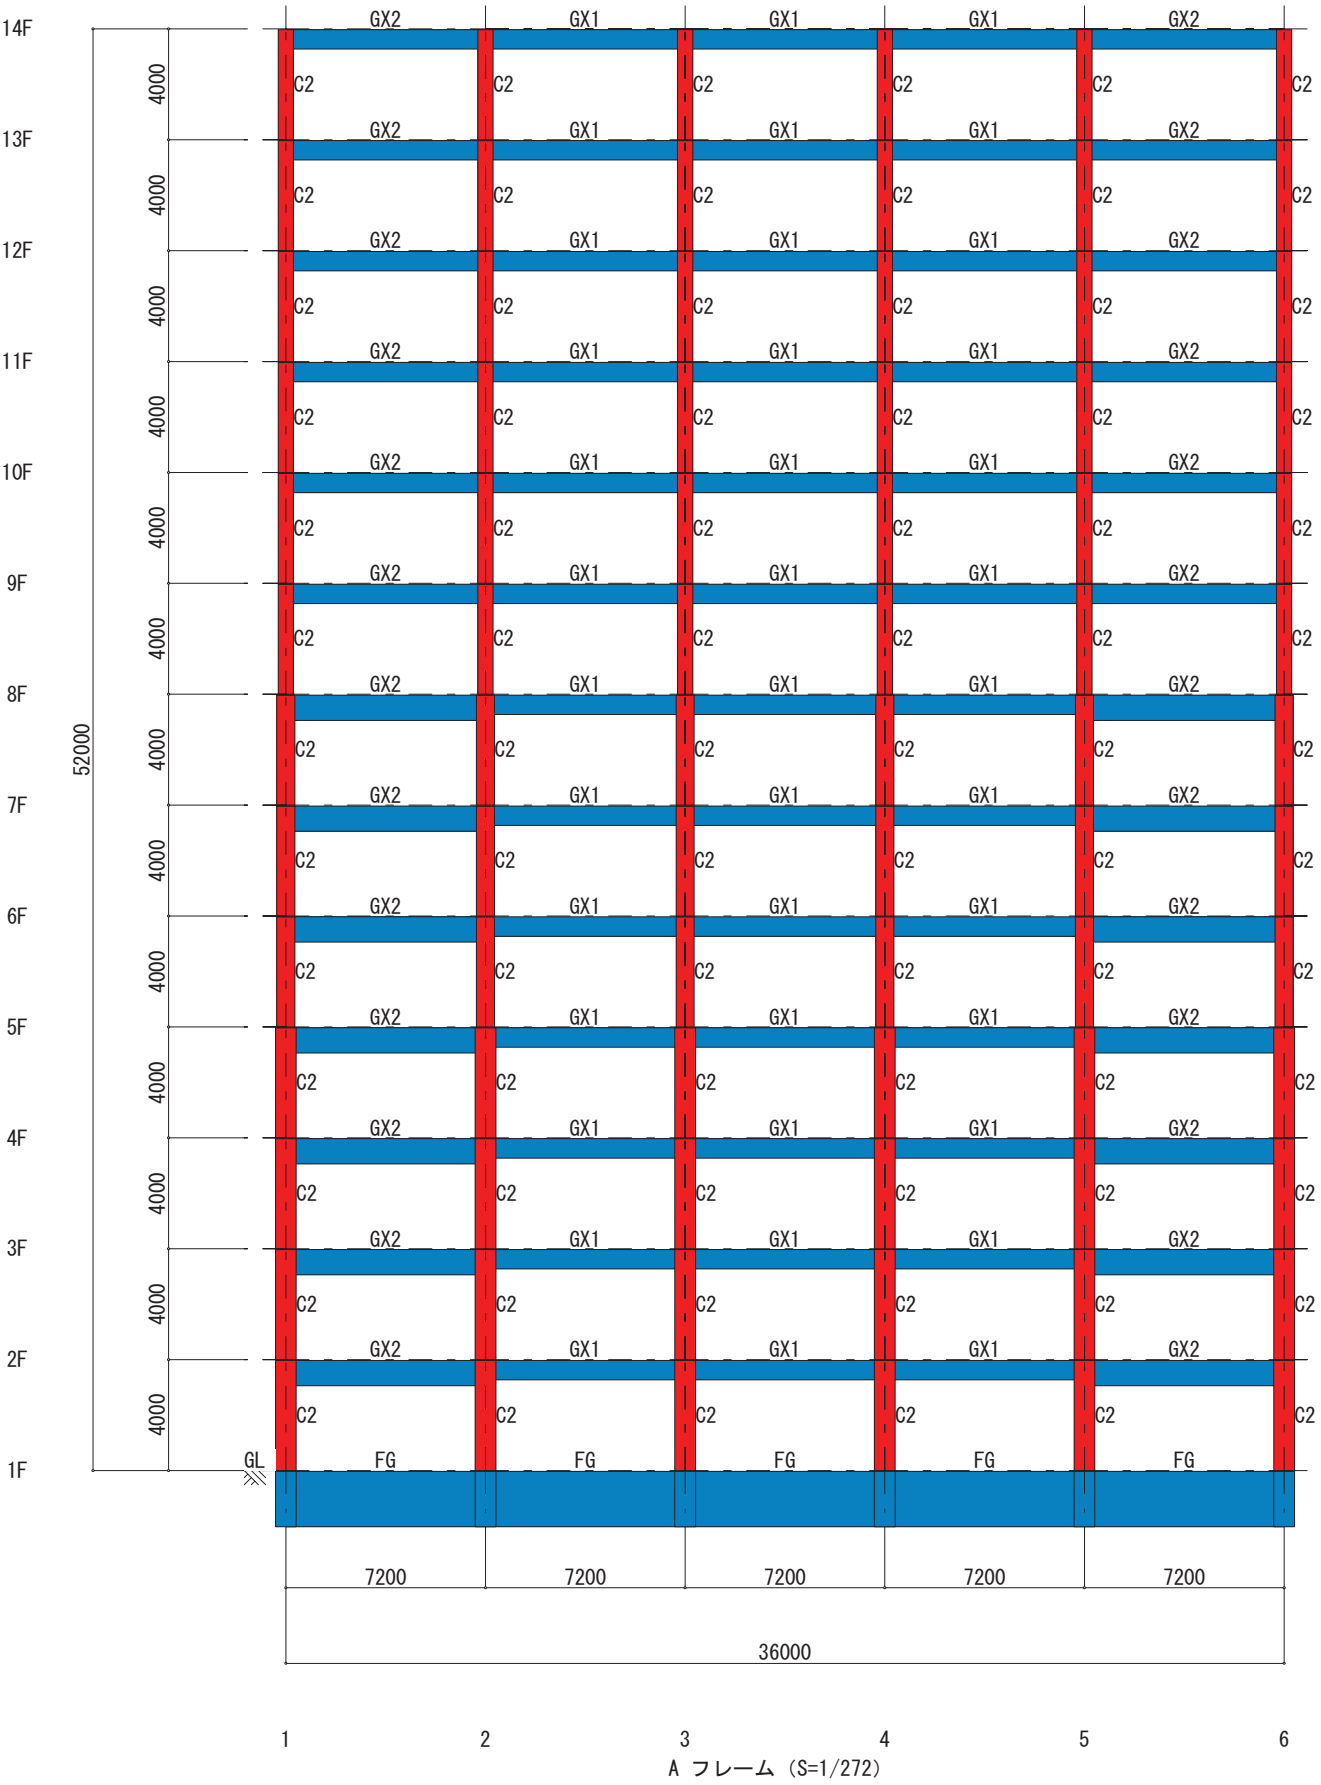


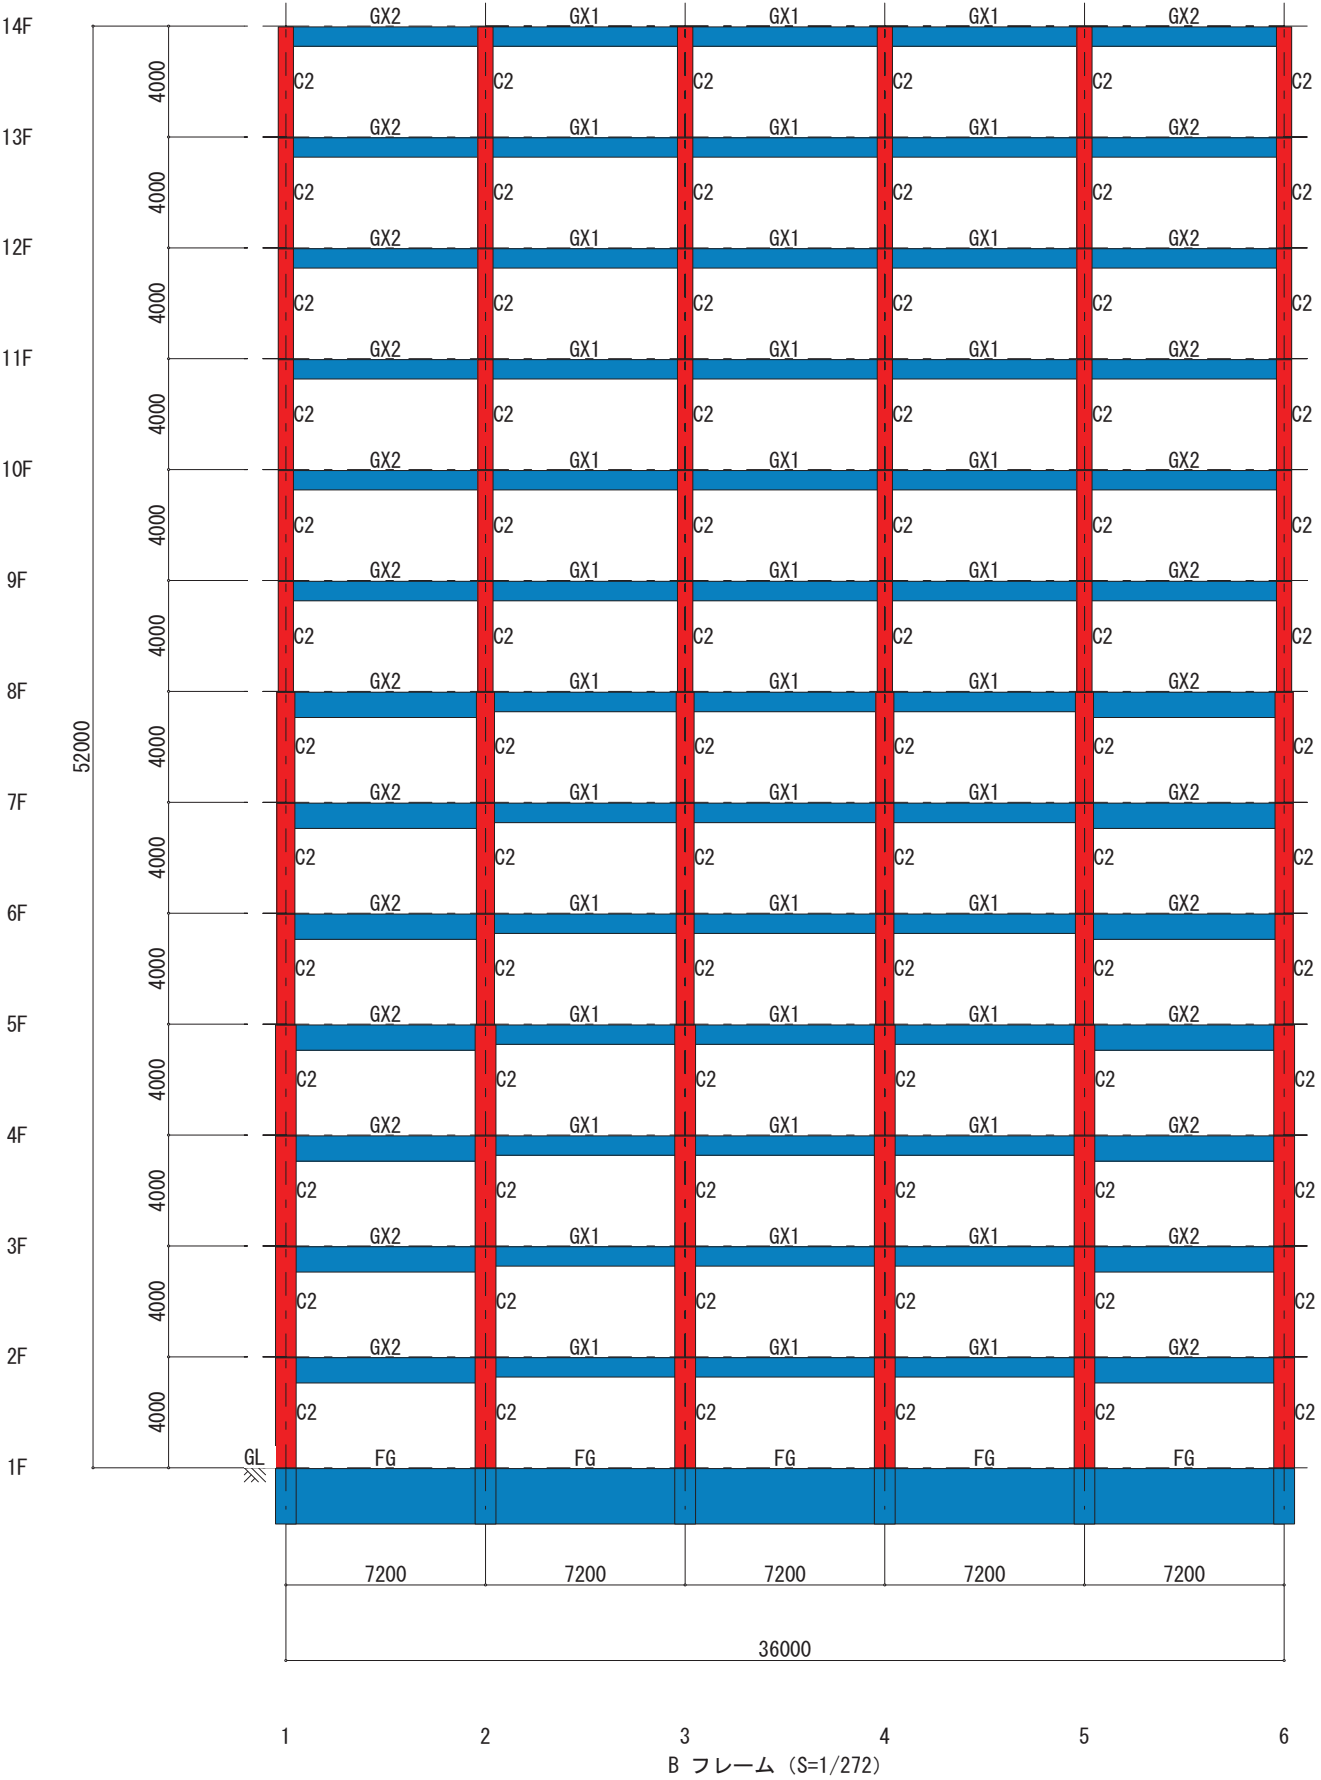


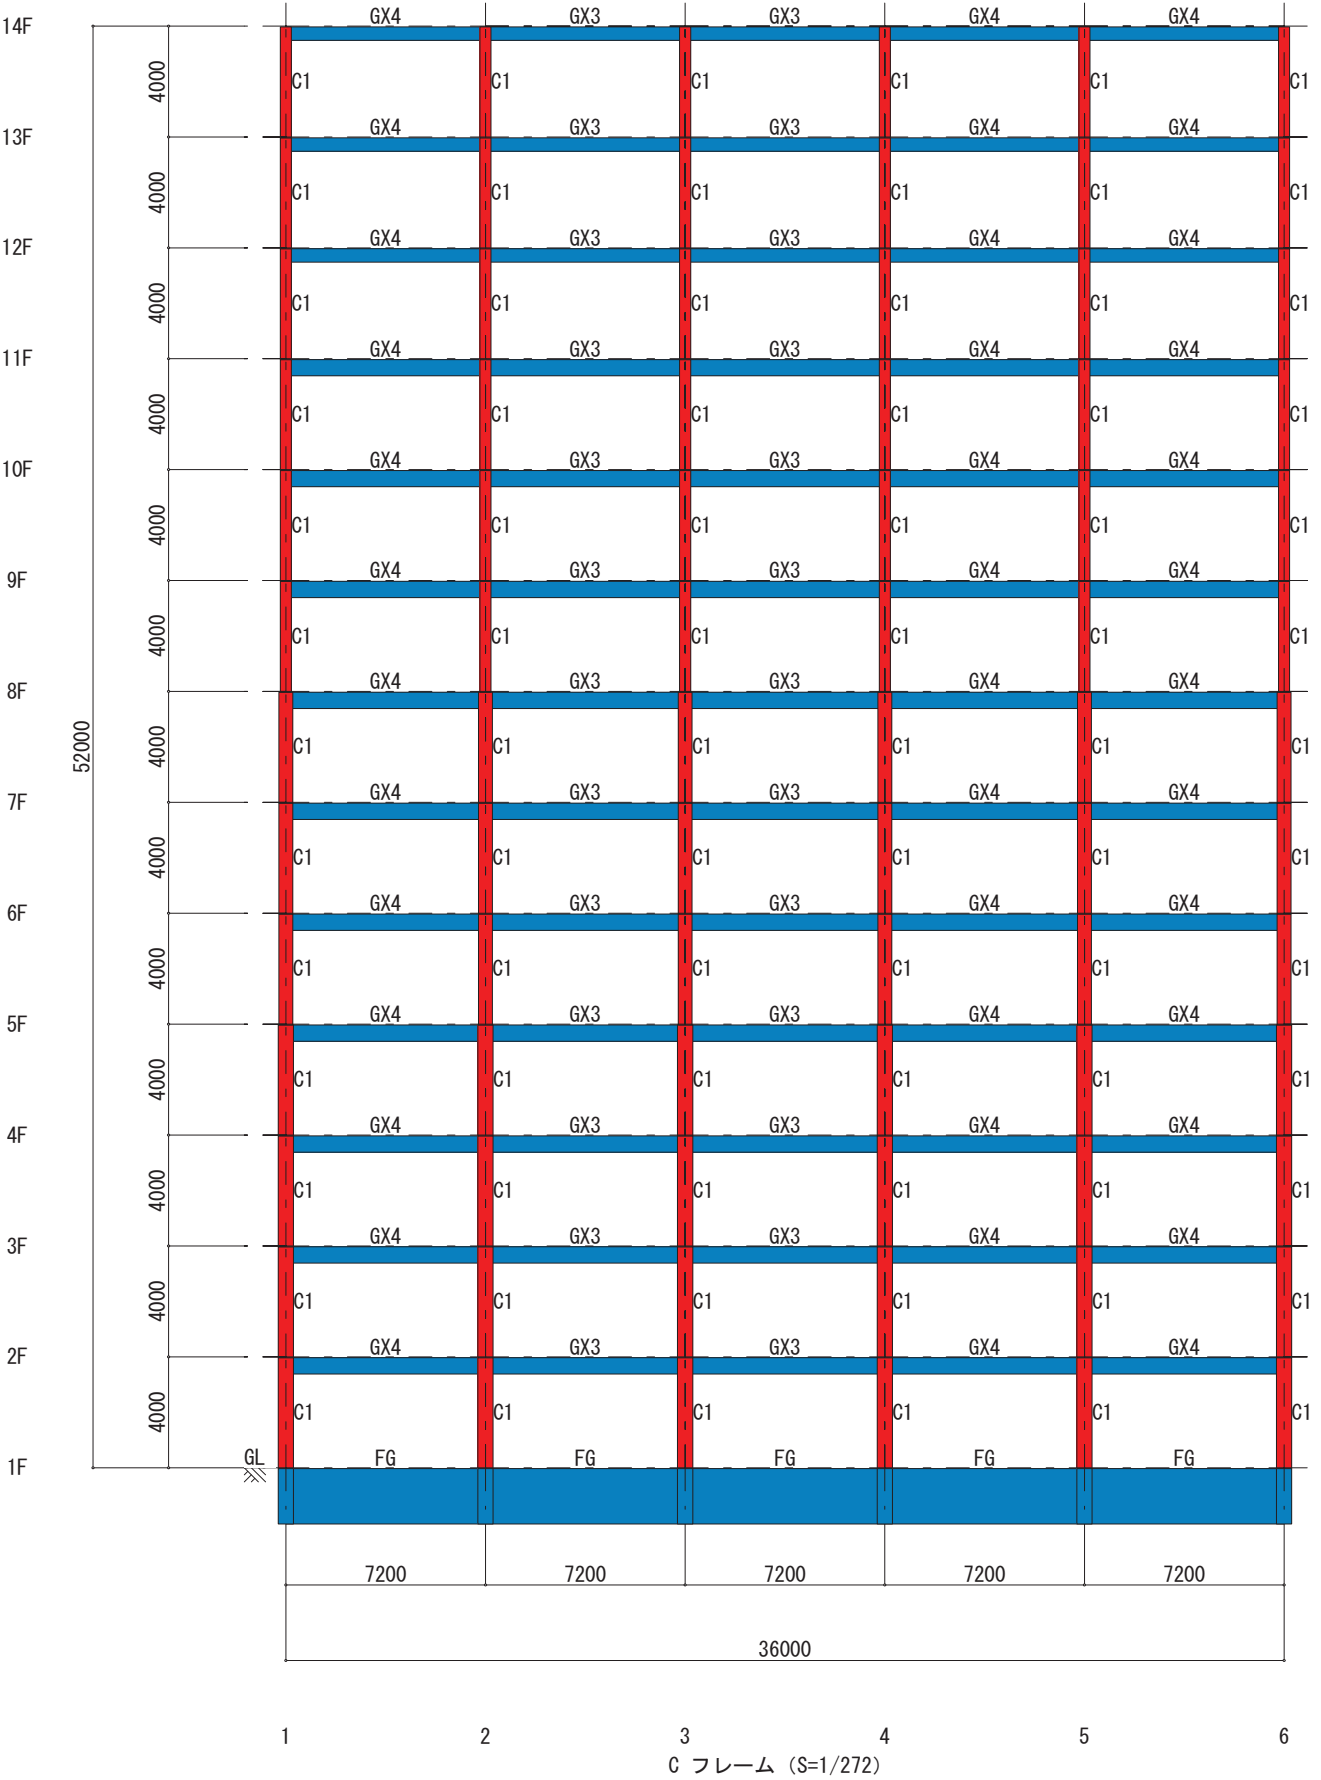




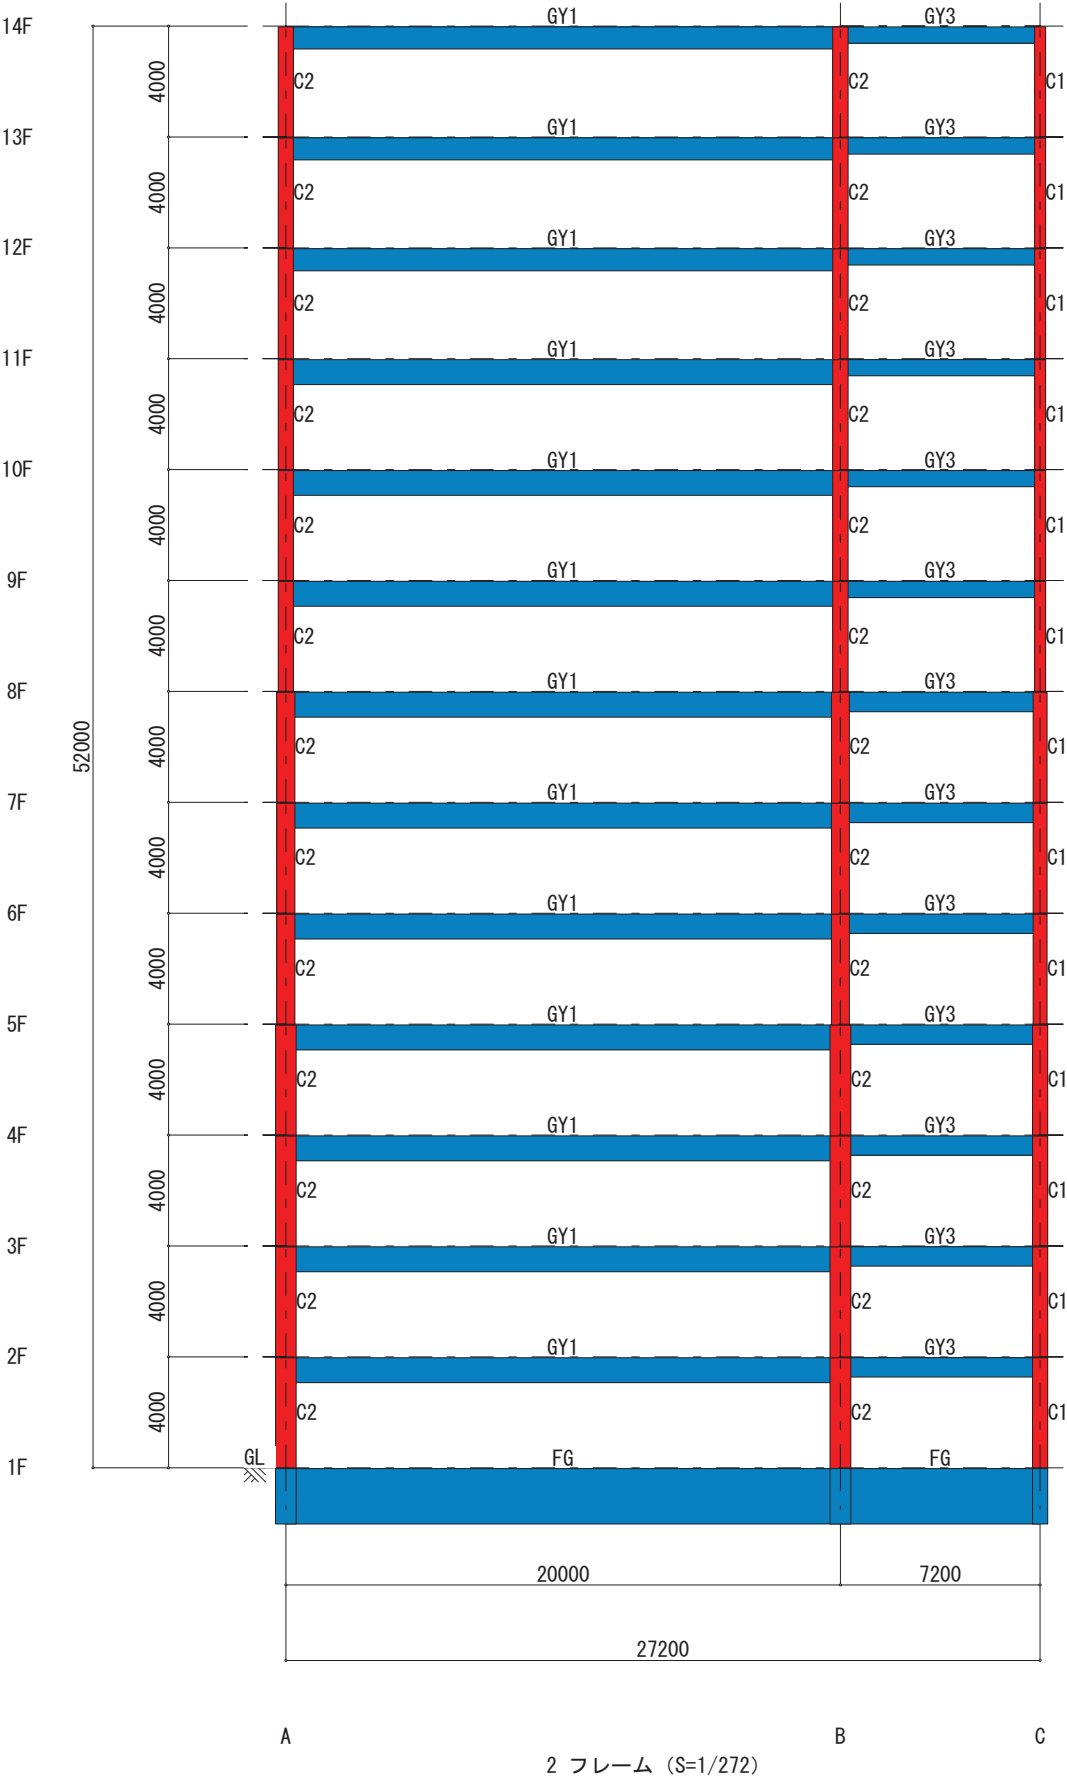

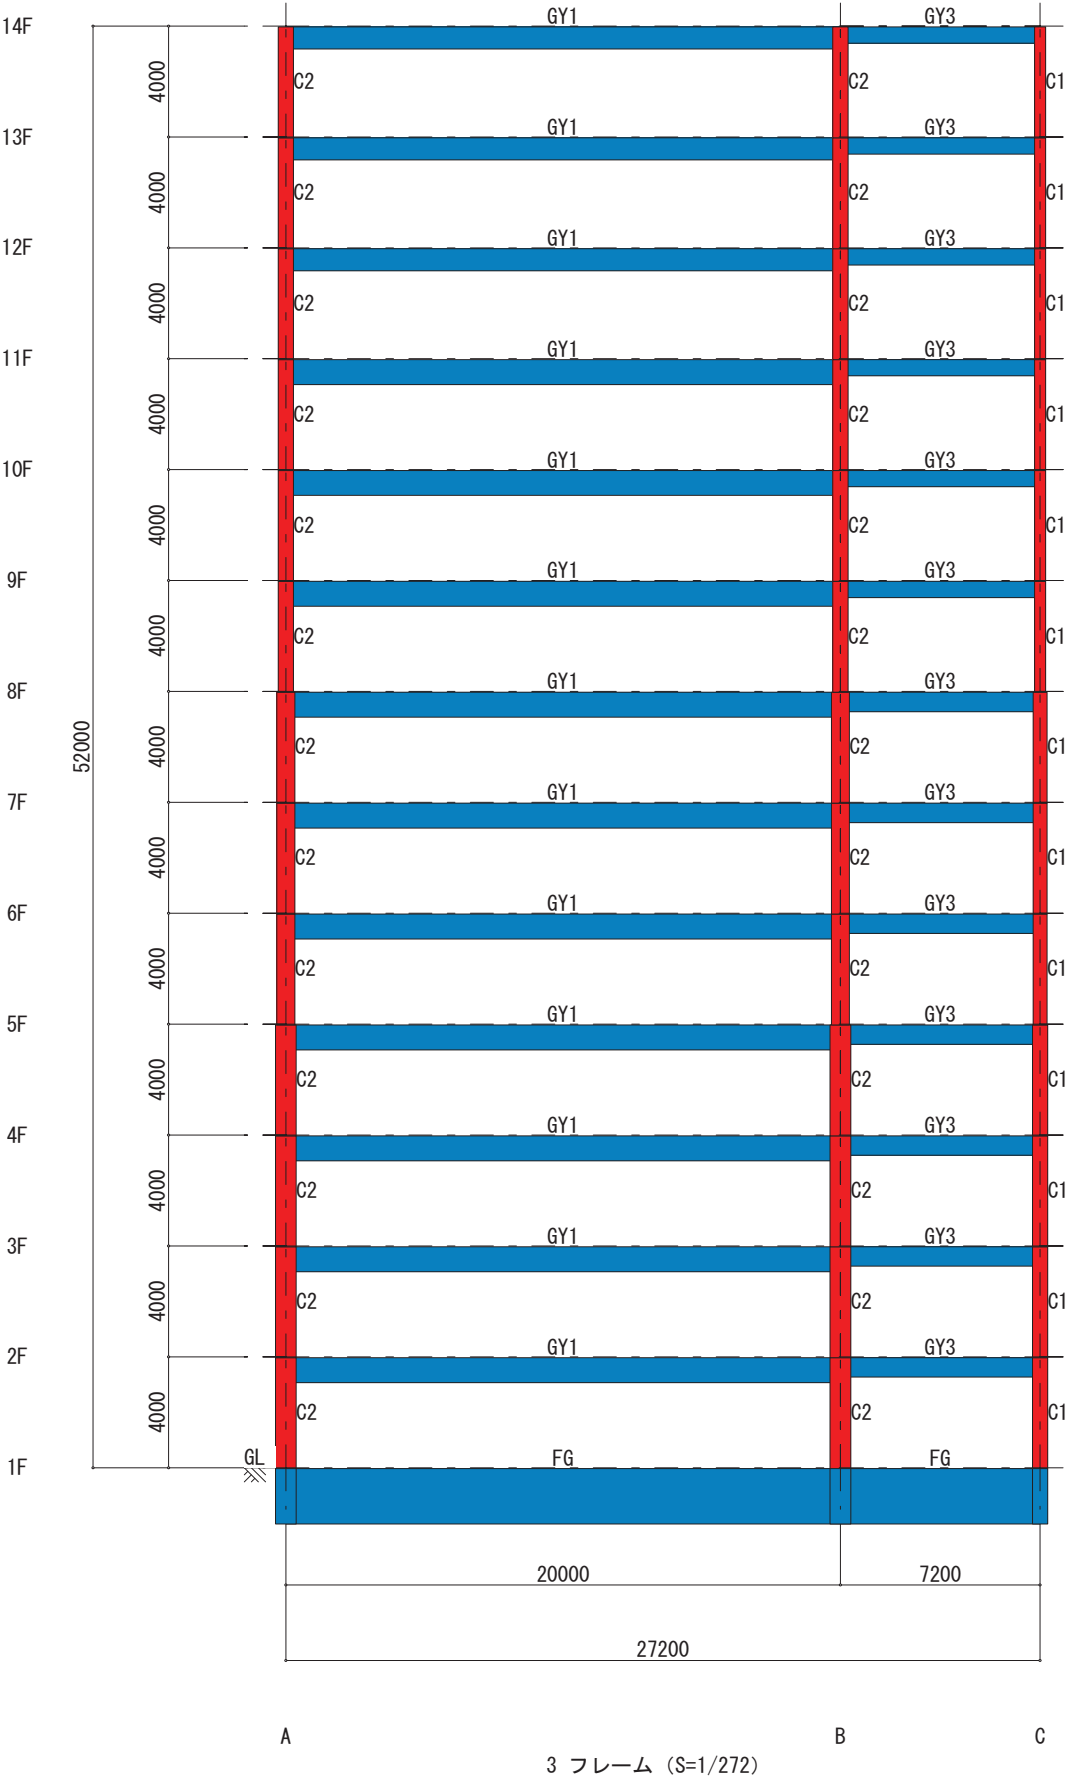

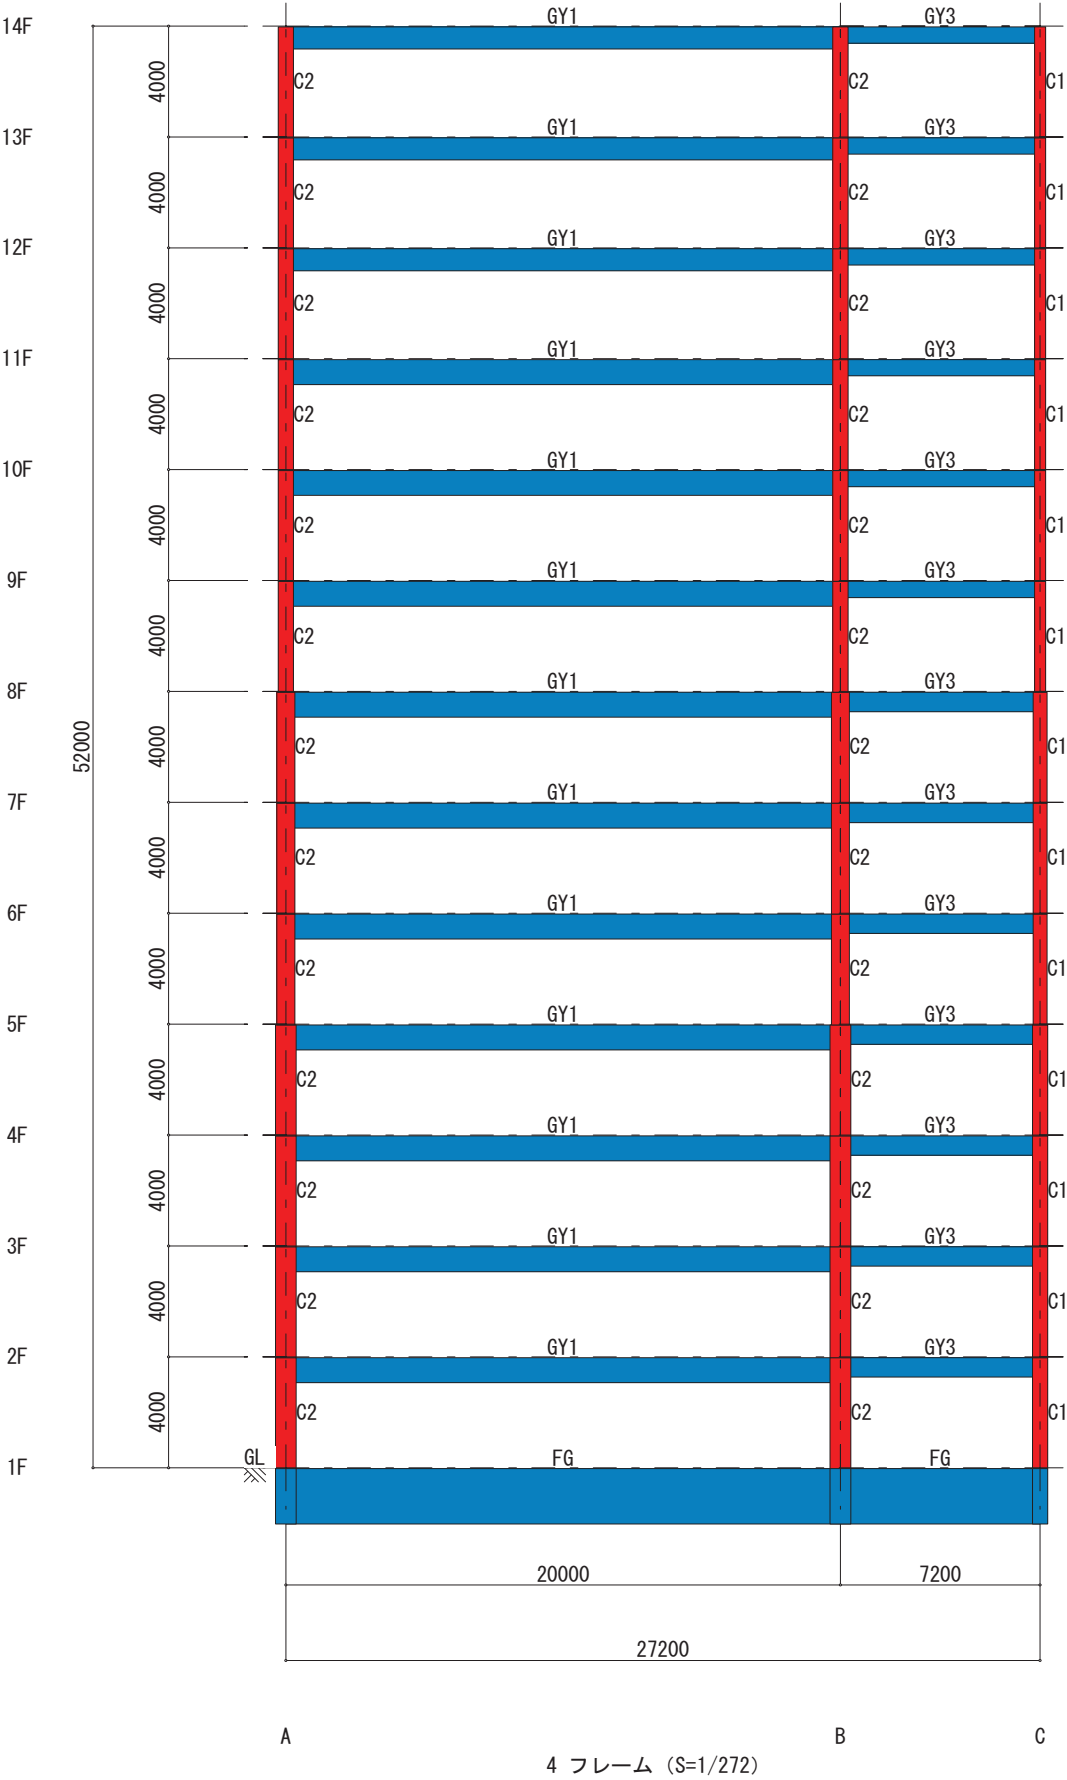

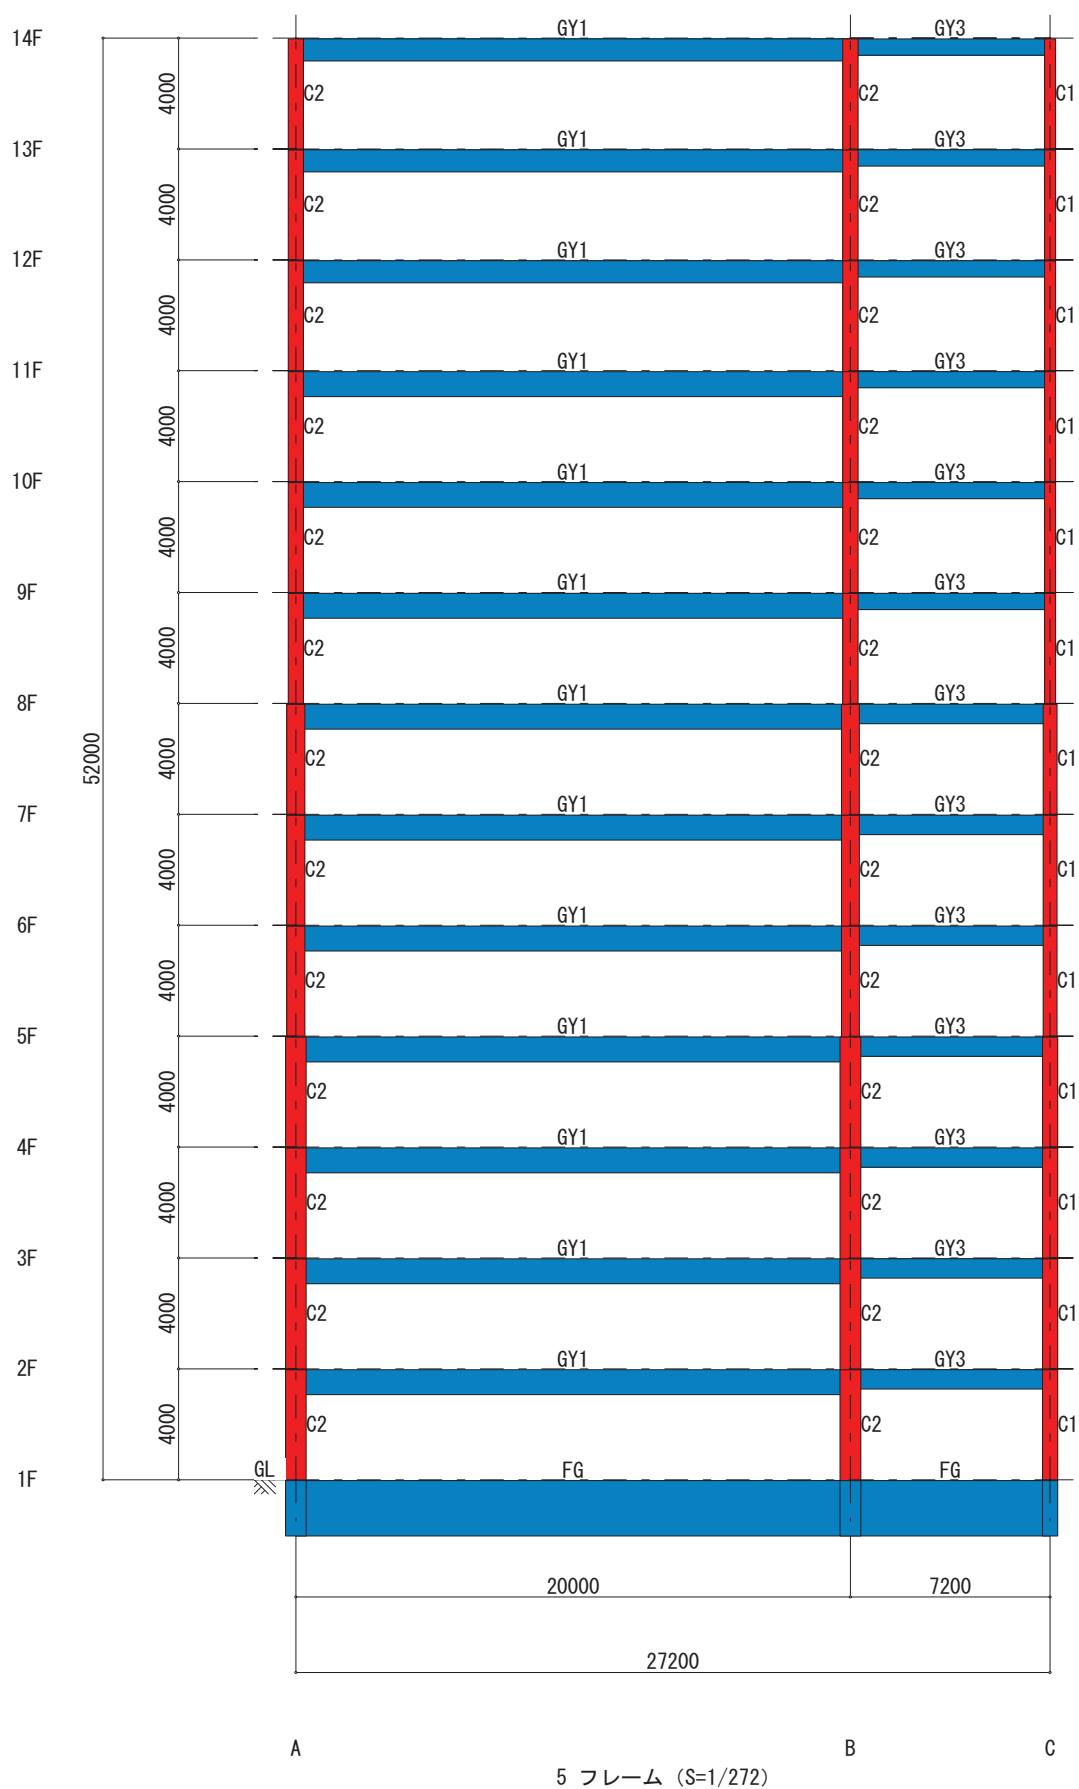




I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

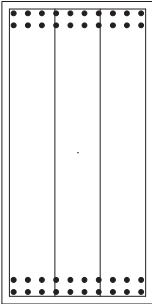符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	100 x 200
ハチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 10-D32
	2段筋 10-D32
下端筋	2段筋 10-D32
	1段筋 10-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハチ長：フェースからのハチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX1
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部	端部			
名称	継手			

符 号	GX2	GX2	GX2	GX2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部	端部			
名称	継手			

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x400x19x40 (18)	H形-900x400x19x40 (18)	H形-900x400x19x36 (18)	H形-800x350x19x36 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手




符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x350x14x25 (18)	H形-700x350x14x25 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x32 (112)	角鋼-500x500x19 (66.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-750x750x32 (112)	角鋼-650x650x25 (87.5)	角鋼-550x550x40 (140)	角鋼-550x550x32 (112)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの上上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称 (材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	250.0	b1
			S2	250.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	250.0	b1
			c	750.0	b1
			c	750.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	250.0	b1
			d	750.0	b1
			d	750.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	250.0	b1
			S1	250.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-14F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
12F-14F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-11F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-14F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式 1	形式 2	形式 3	形式 4		形式 1	形式 2	形式 3	形式 4
H 形				被覆なし	H 形				被覆なし
角形 ・ 箱形 鋼管		形式 1 と同じ			角形 ・ 箱形 鋼管		形式 1 と同じ		
		形式 1 と同じ			鋼管		形式 1 と同じ		
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
14F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5 地震力


a) 地震時層せん断力算定の諸数値				(* : 直接入力)
地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向			Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200			Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.560 (h(0.02+0.01α) による)			T = 1.560 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.615			Rt = 0.615
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.123			Ci = 0.123


I-3. 8 特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


- No : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- ⑤ : 特殊スラブ荷重
- ① : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小ばり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

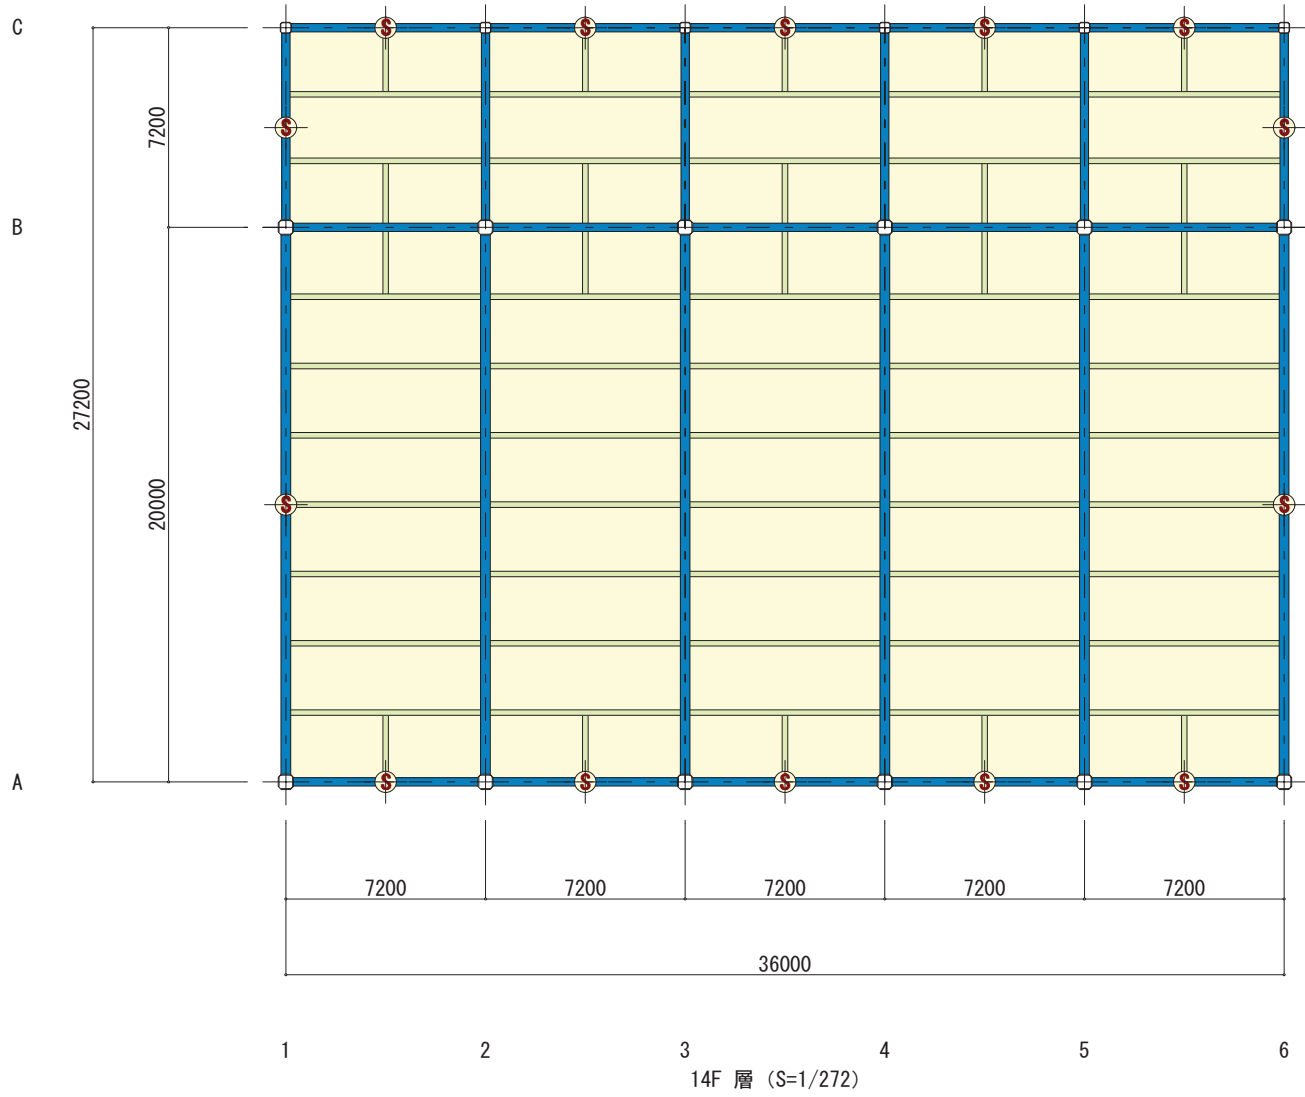


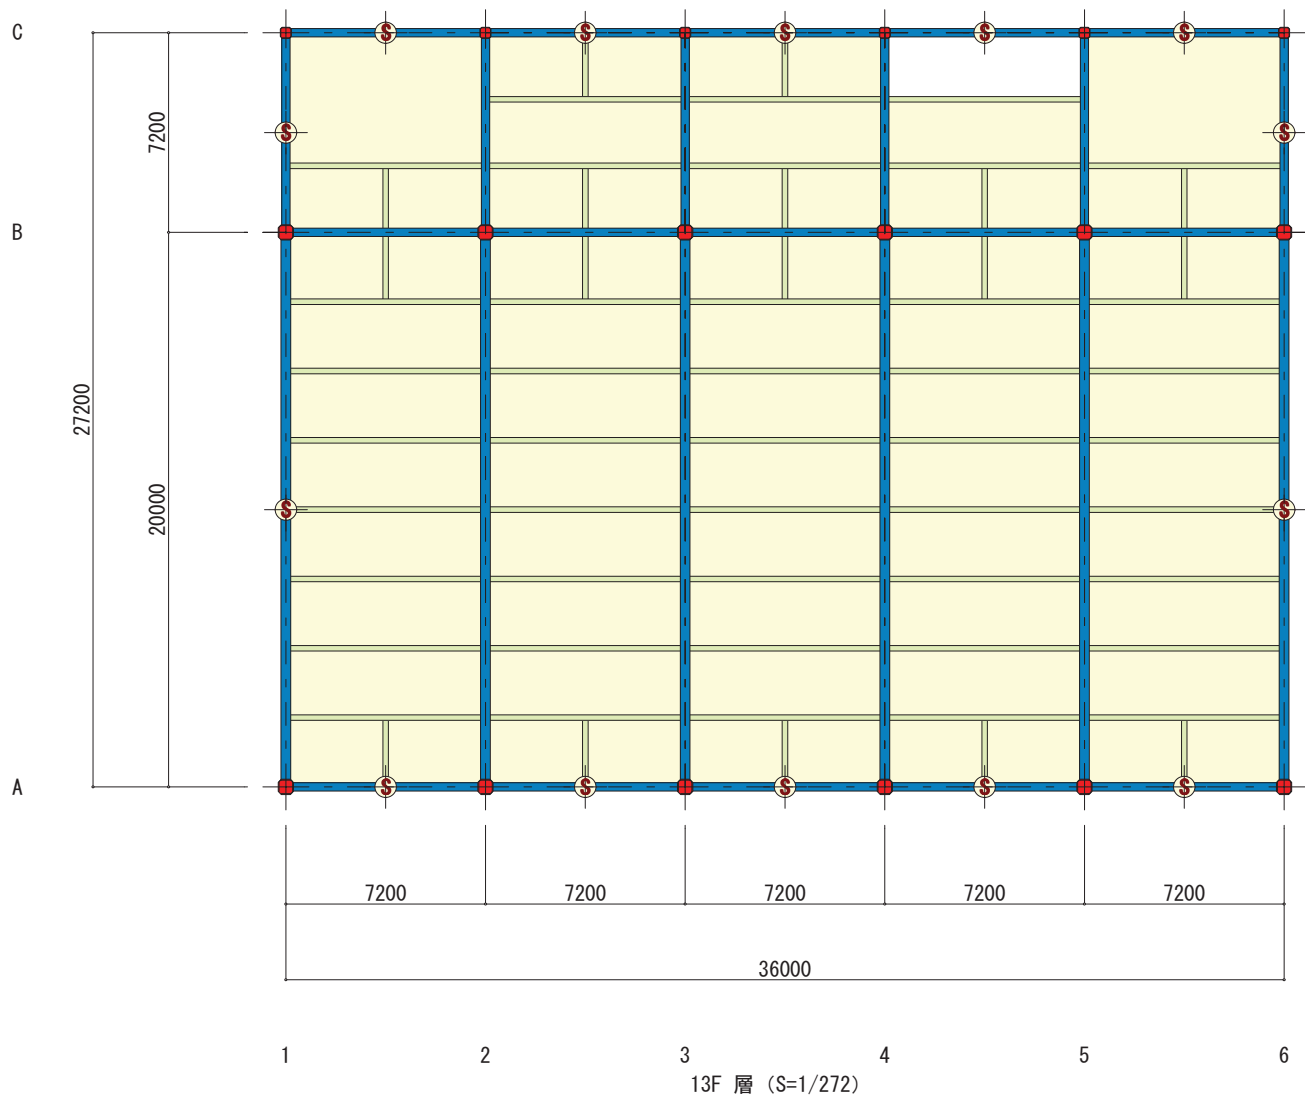


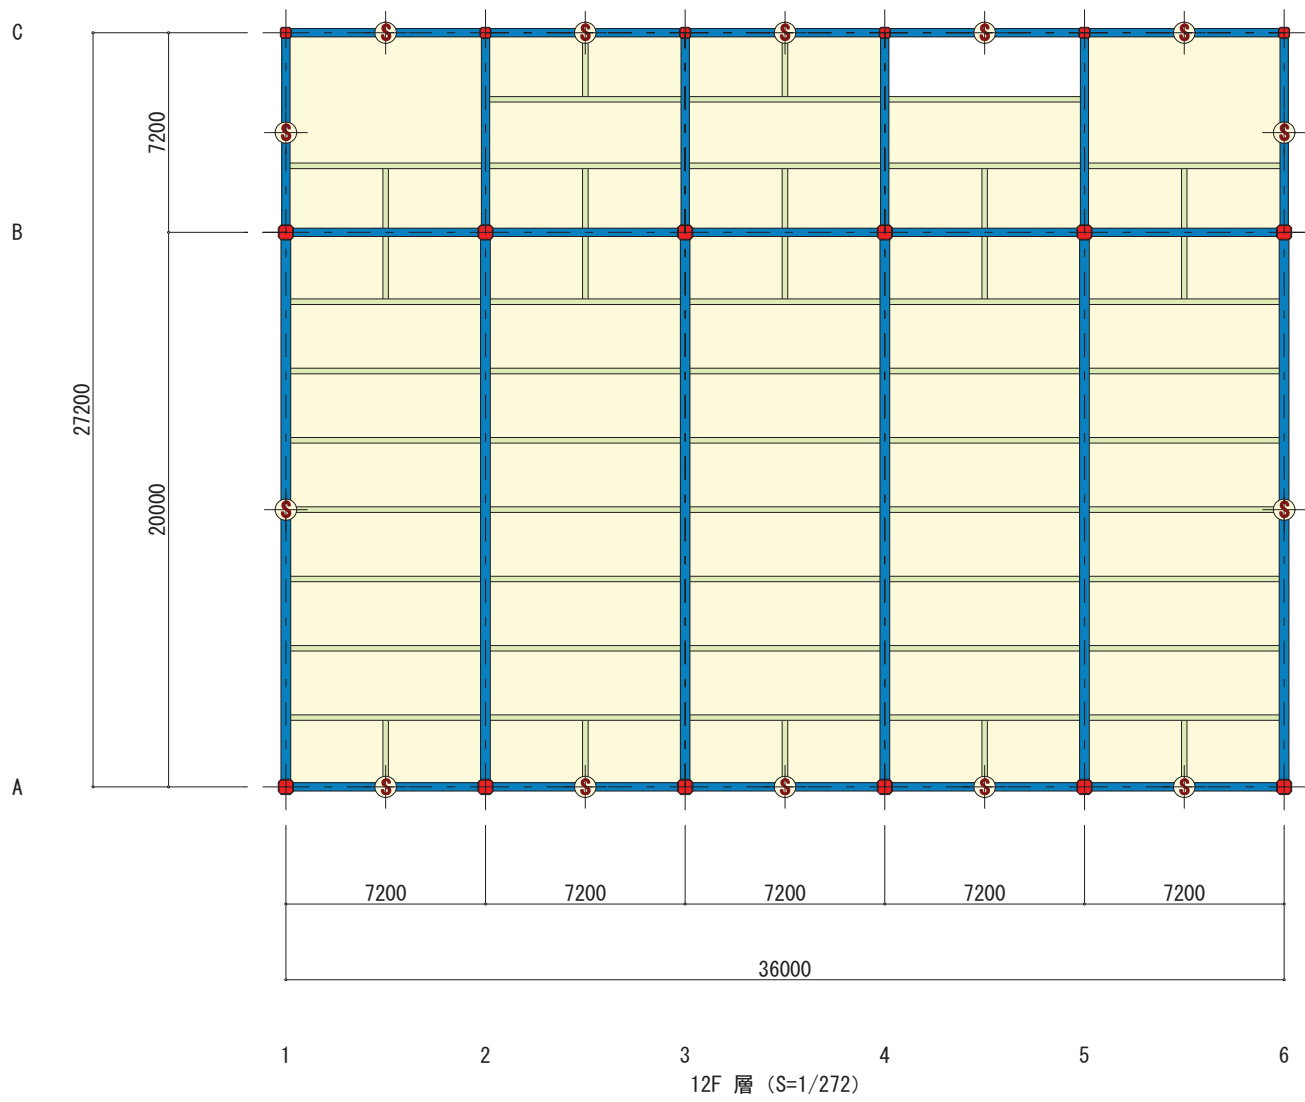


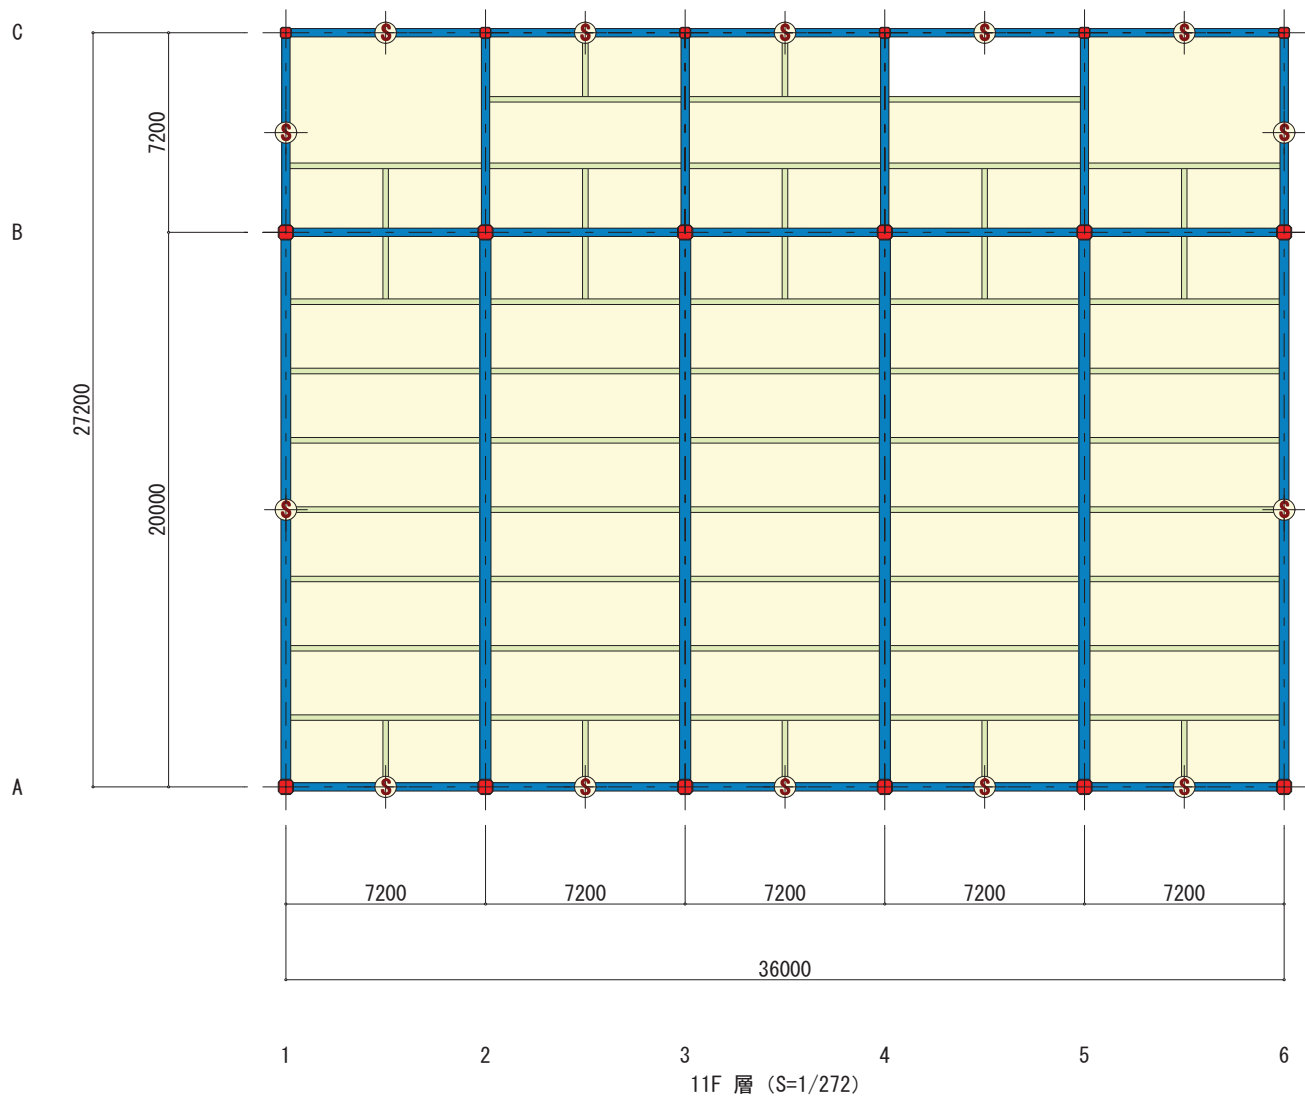


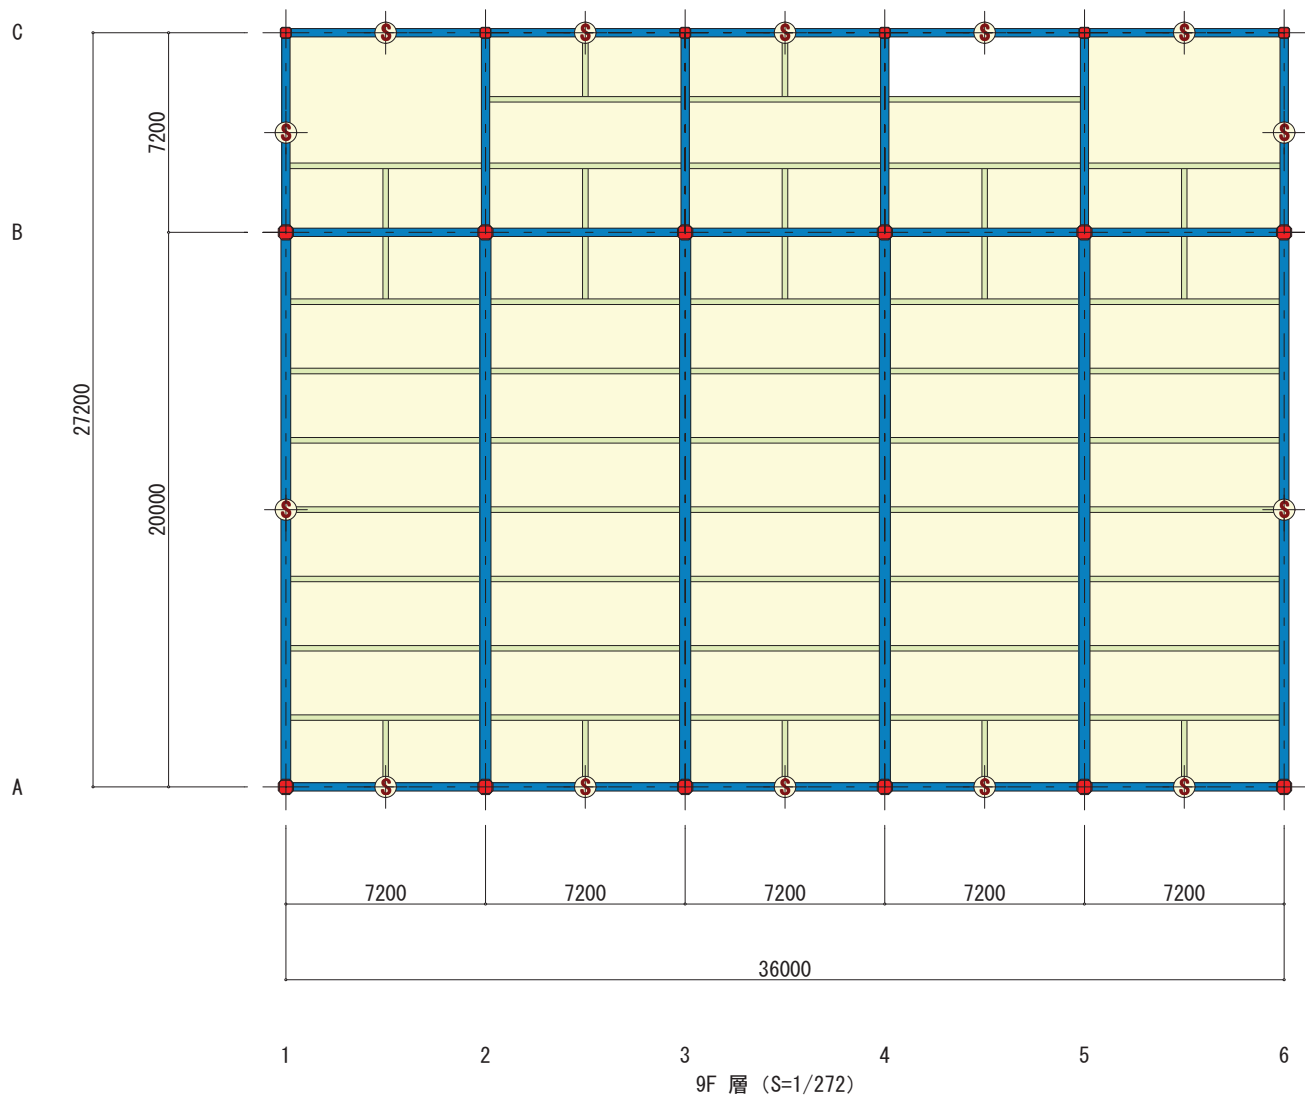


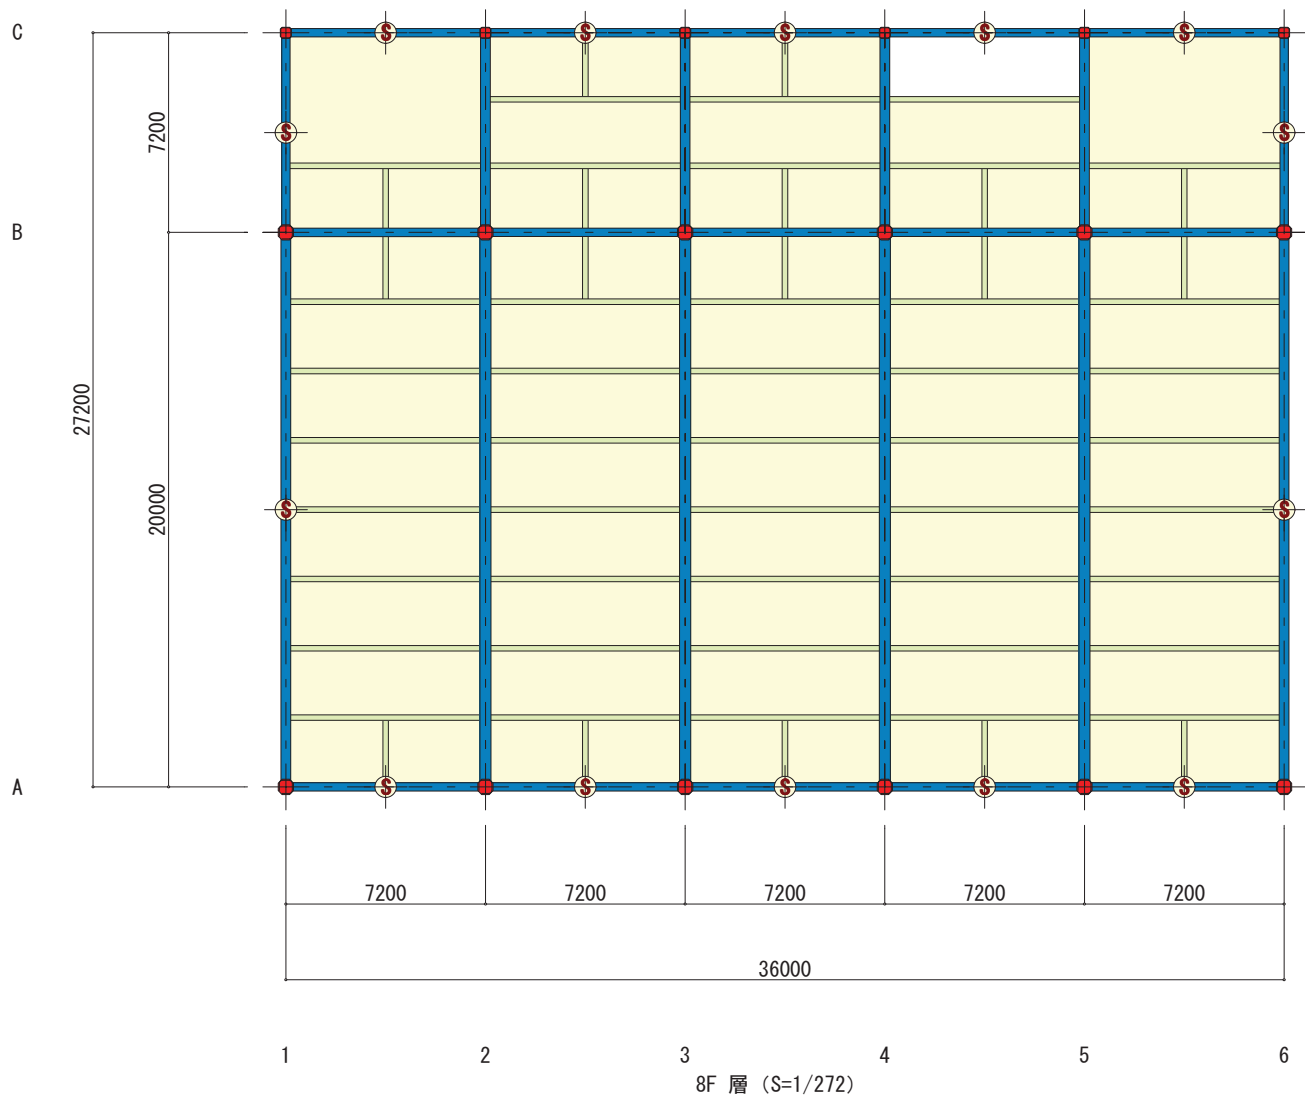


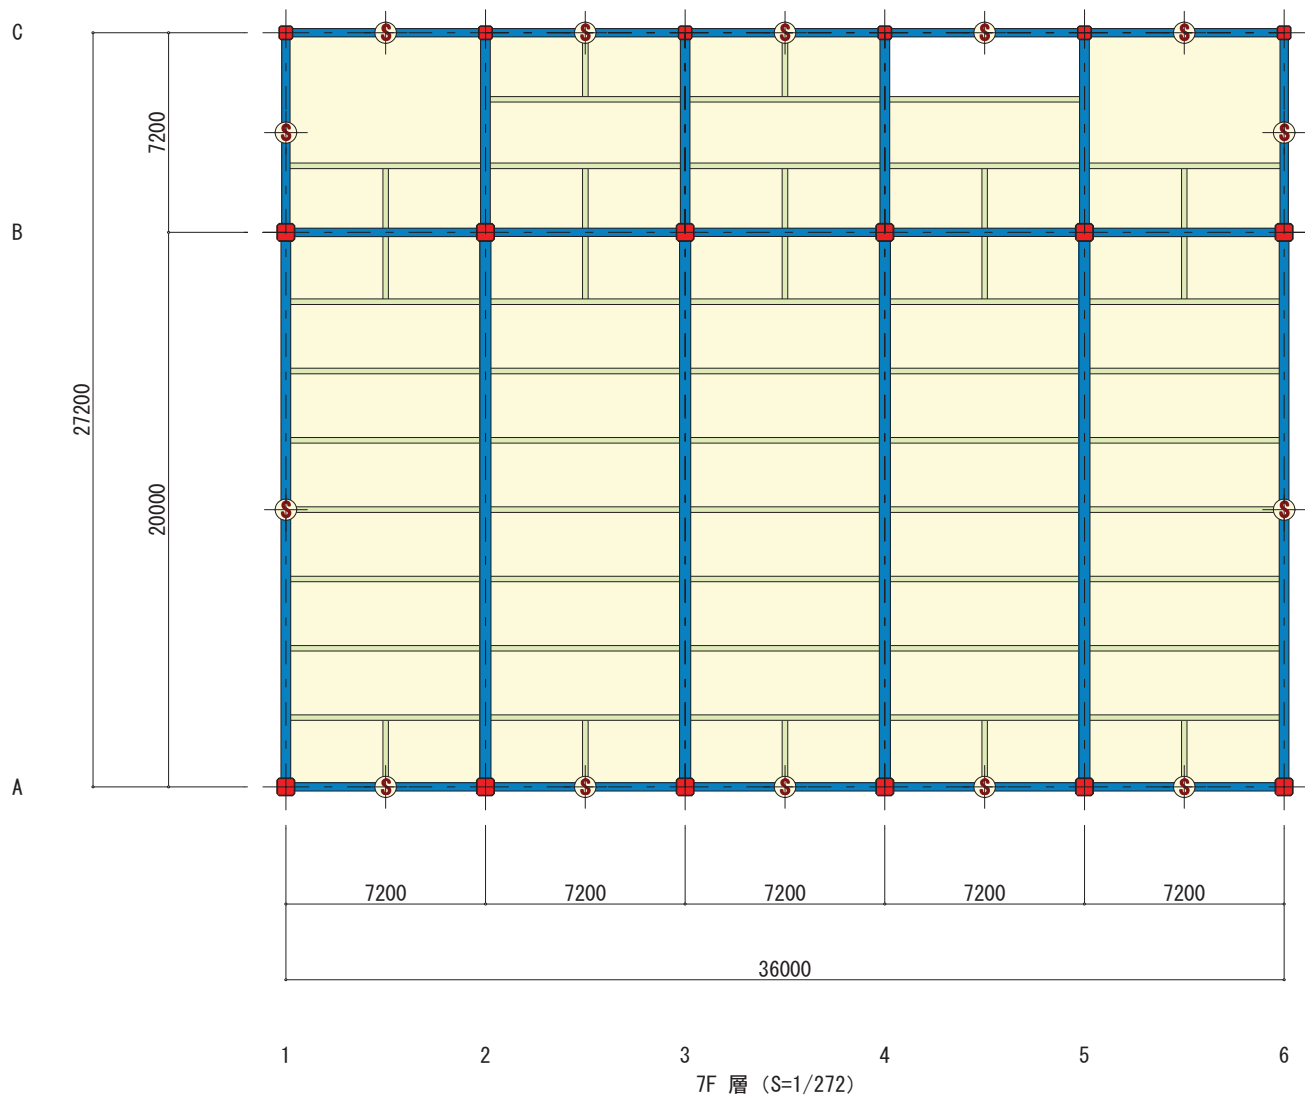


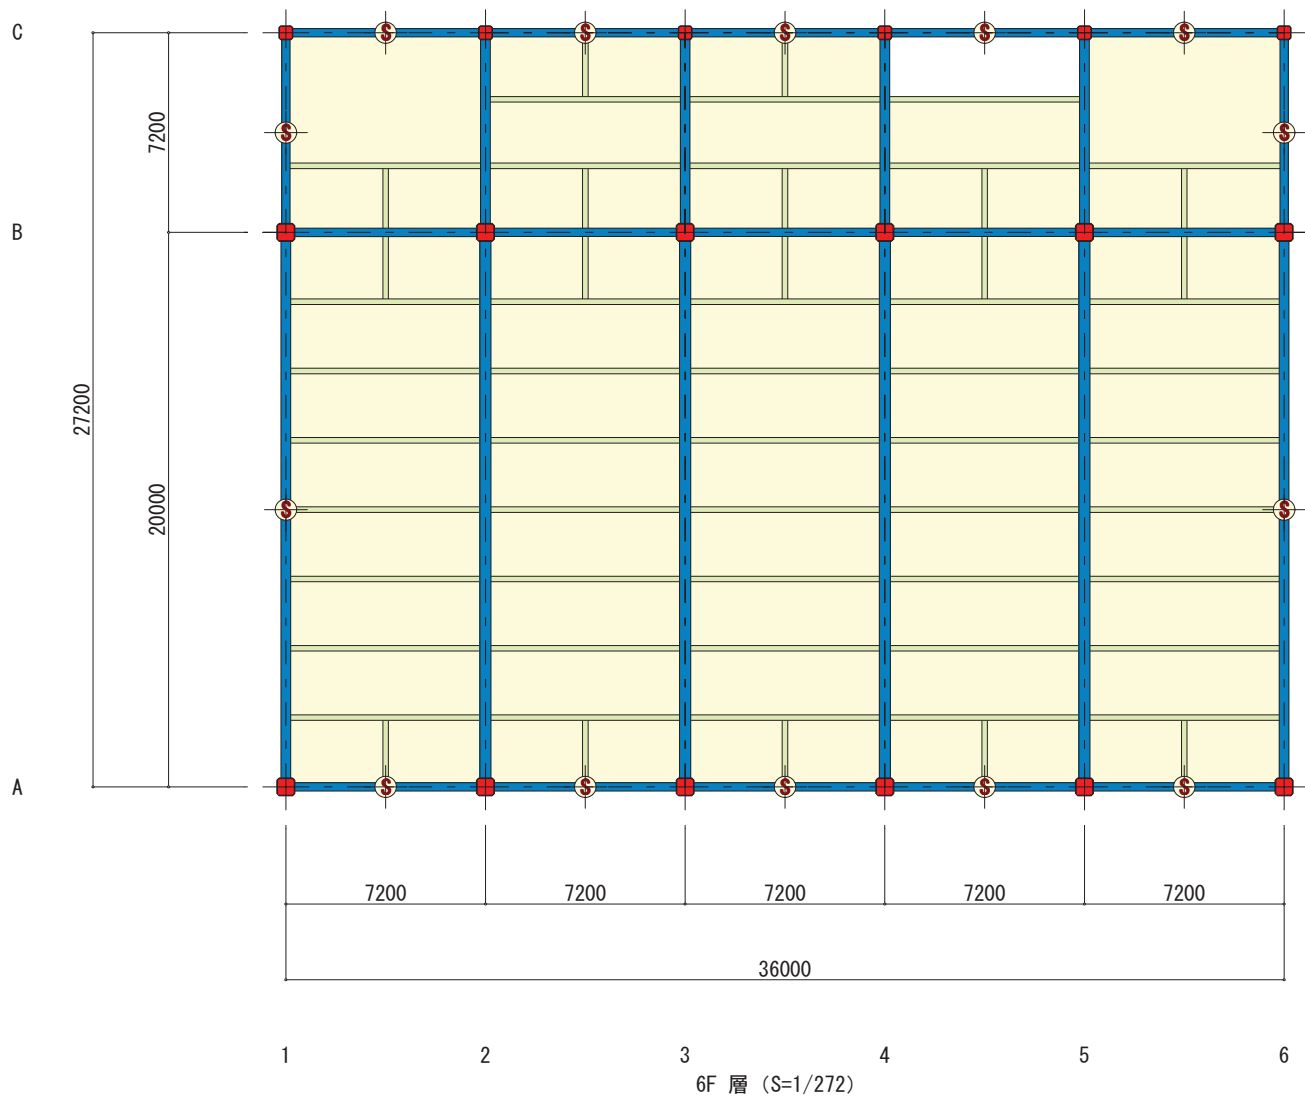


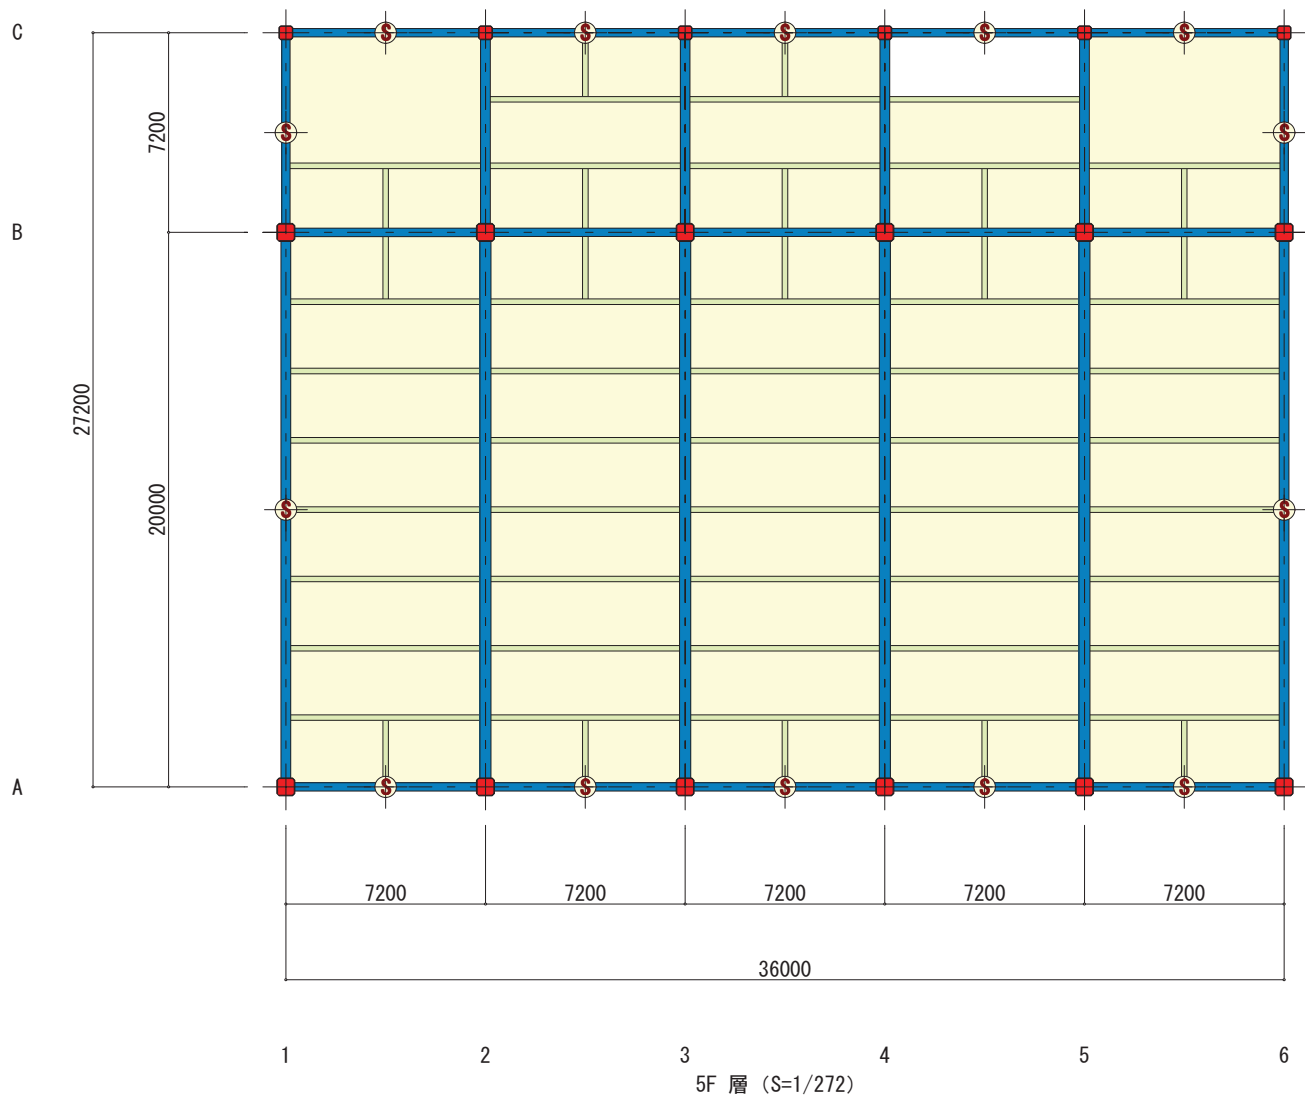

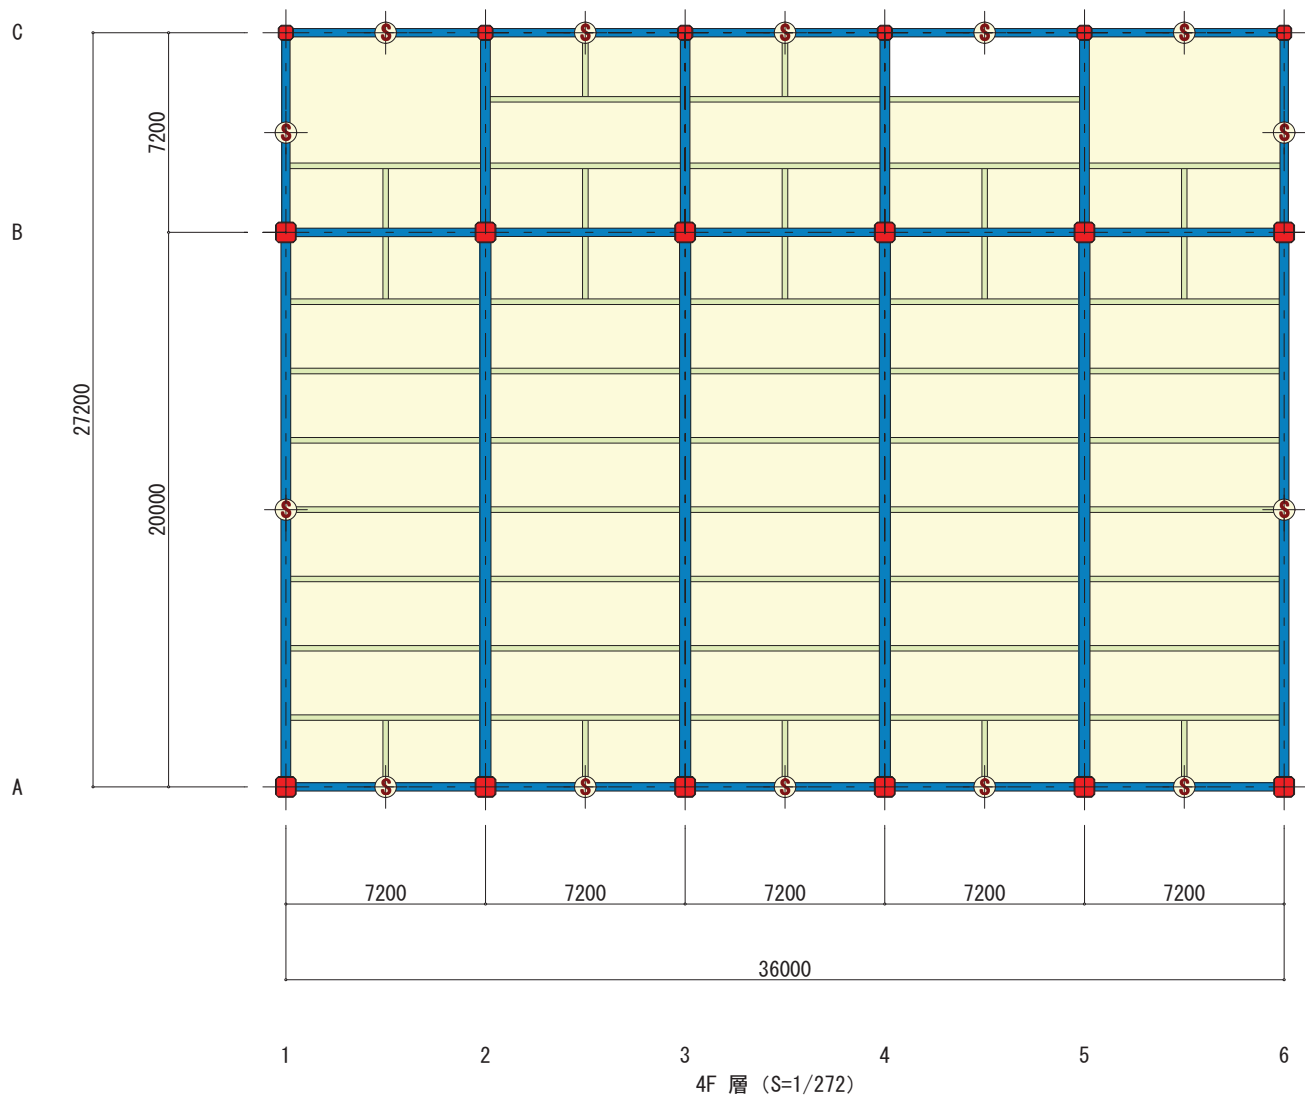

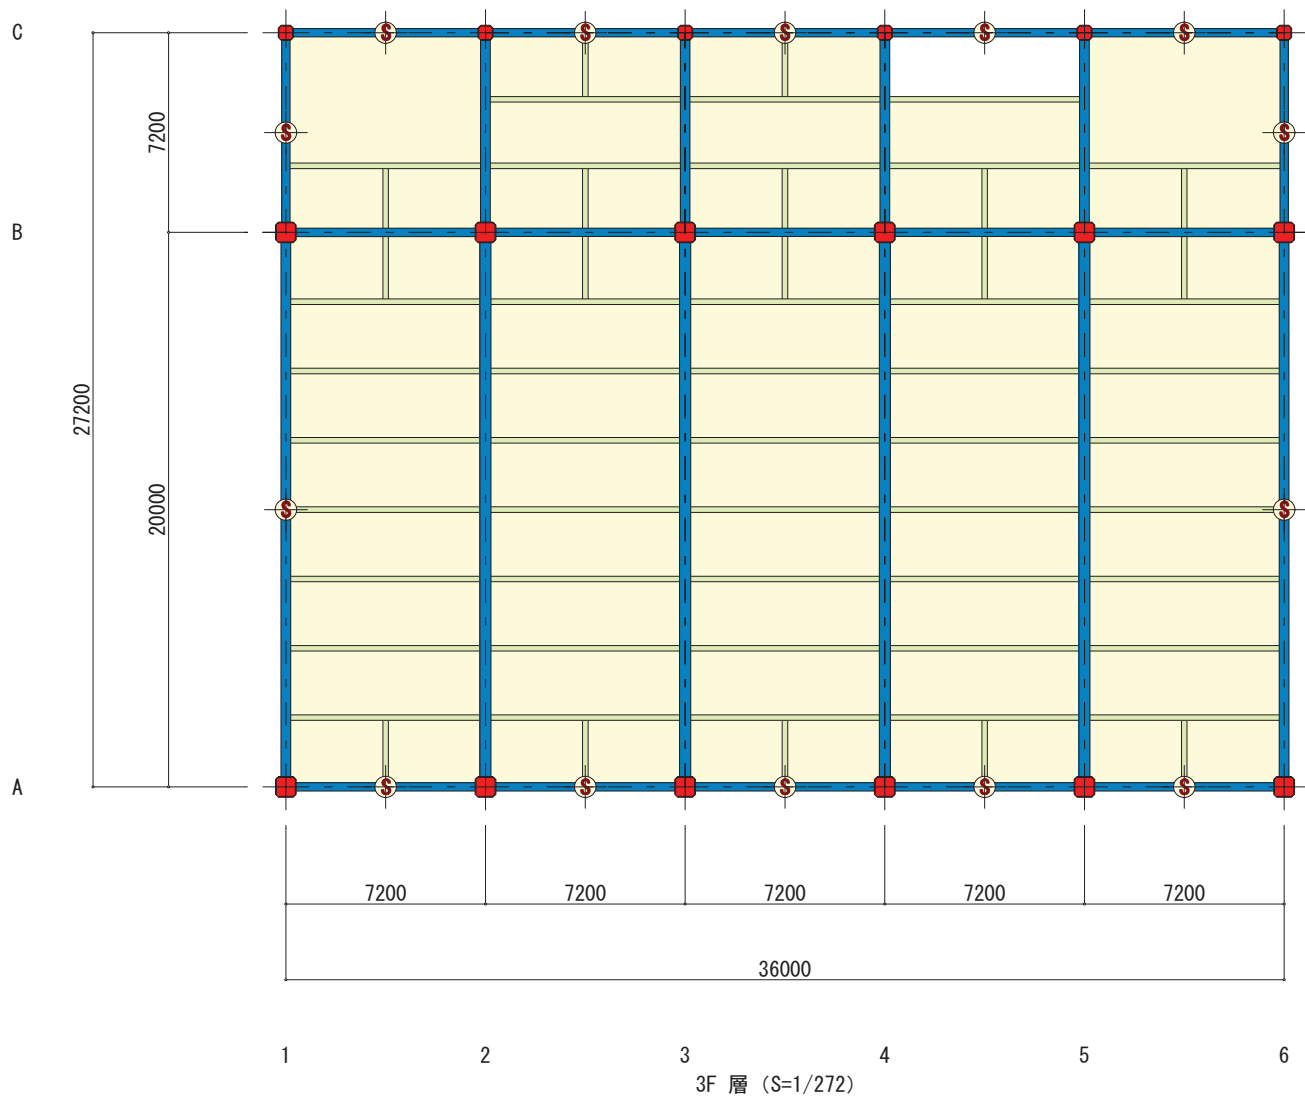

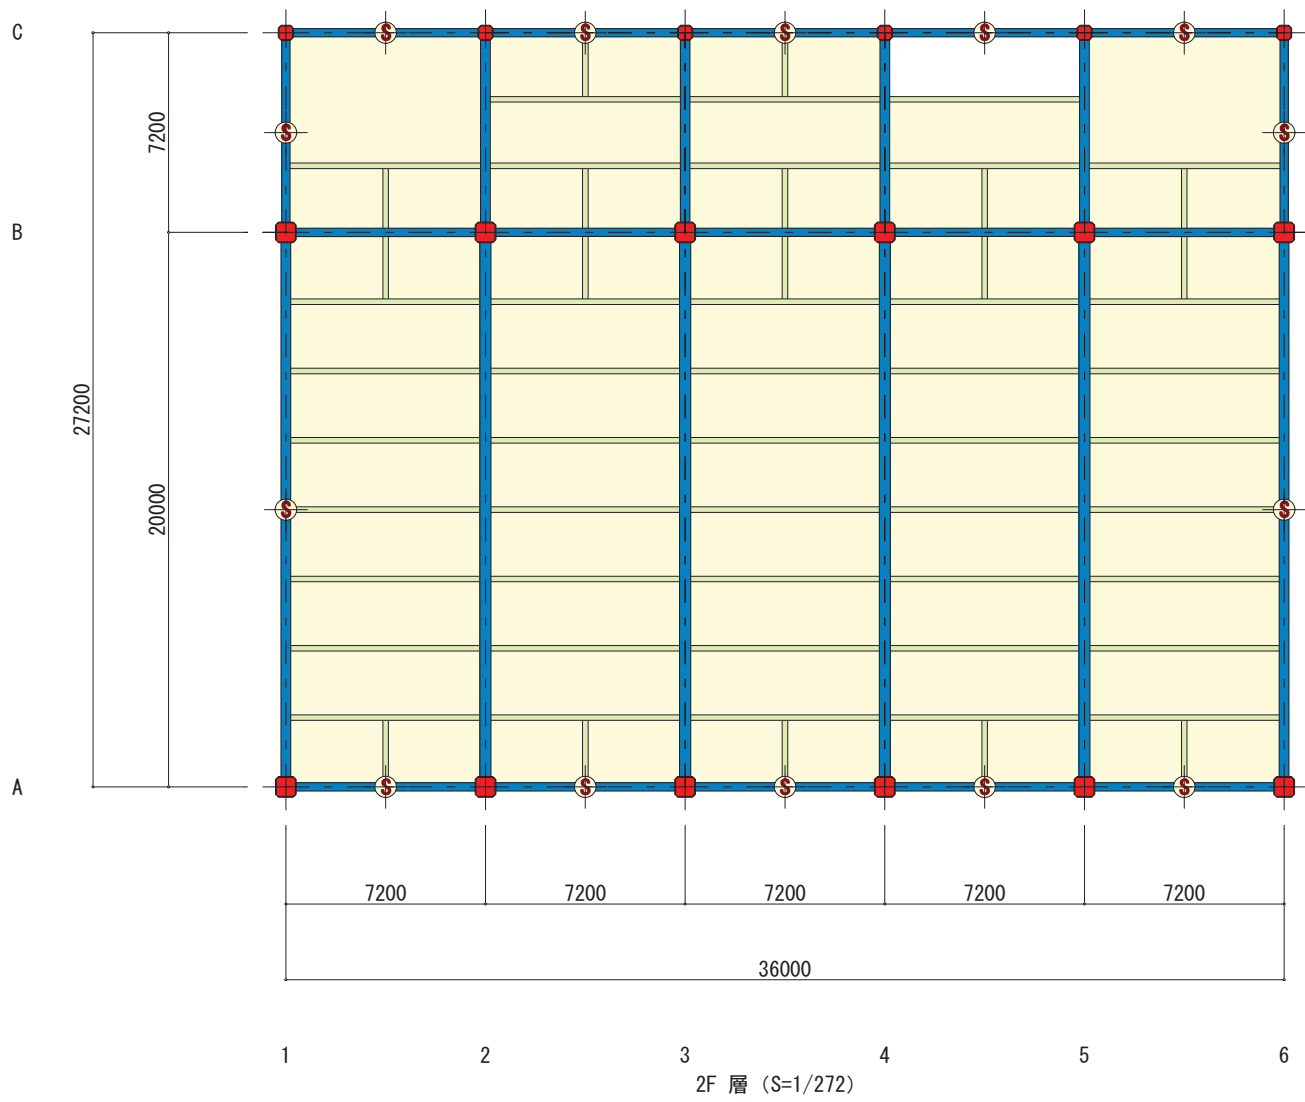

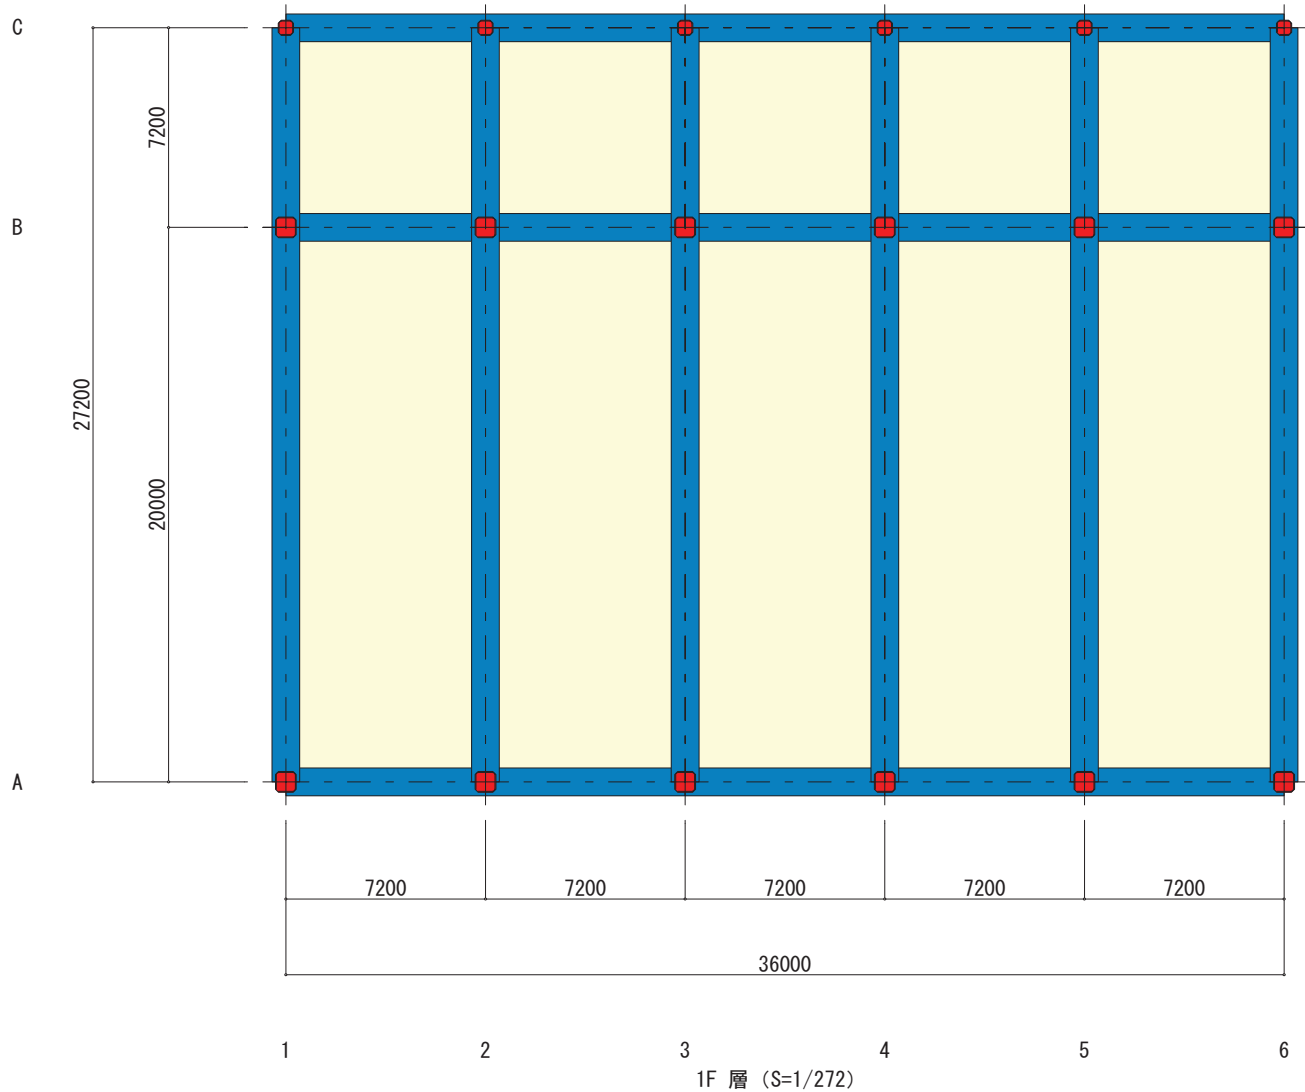

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
14F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
14F	B	5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
	1	B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
13F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	A	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4 モデル化


I-4.1 モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	


12cm未満(または $t < h/30$)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

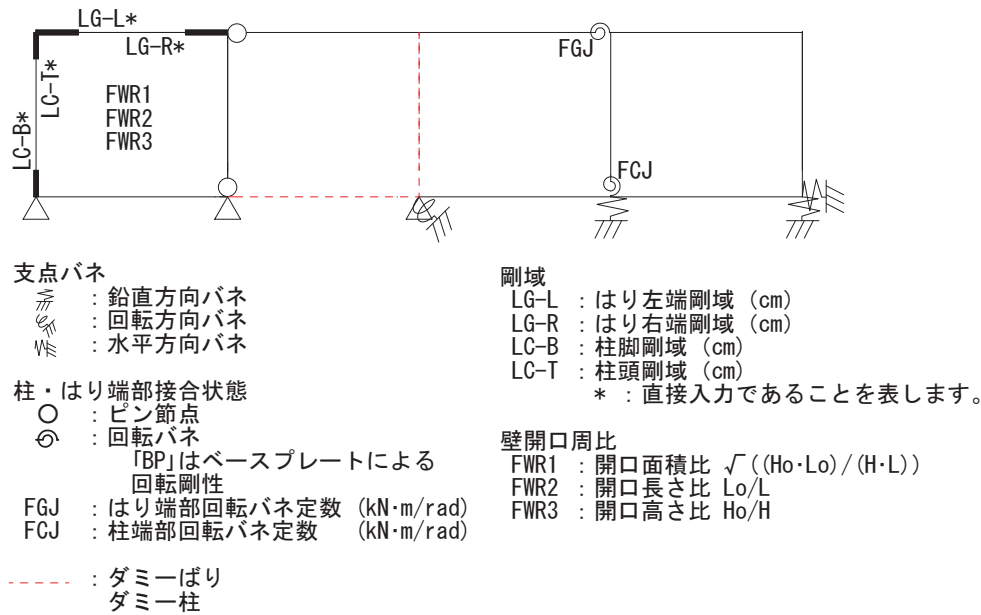

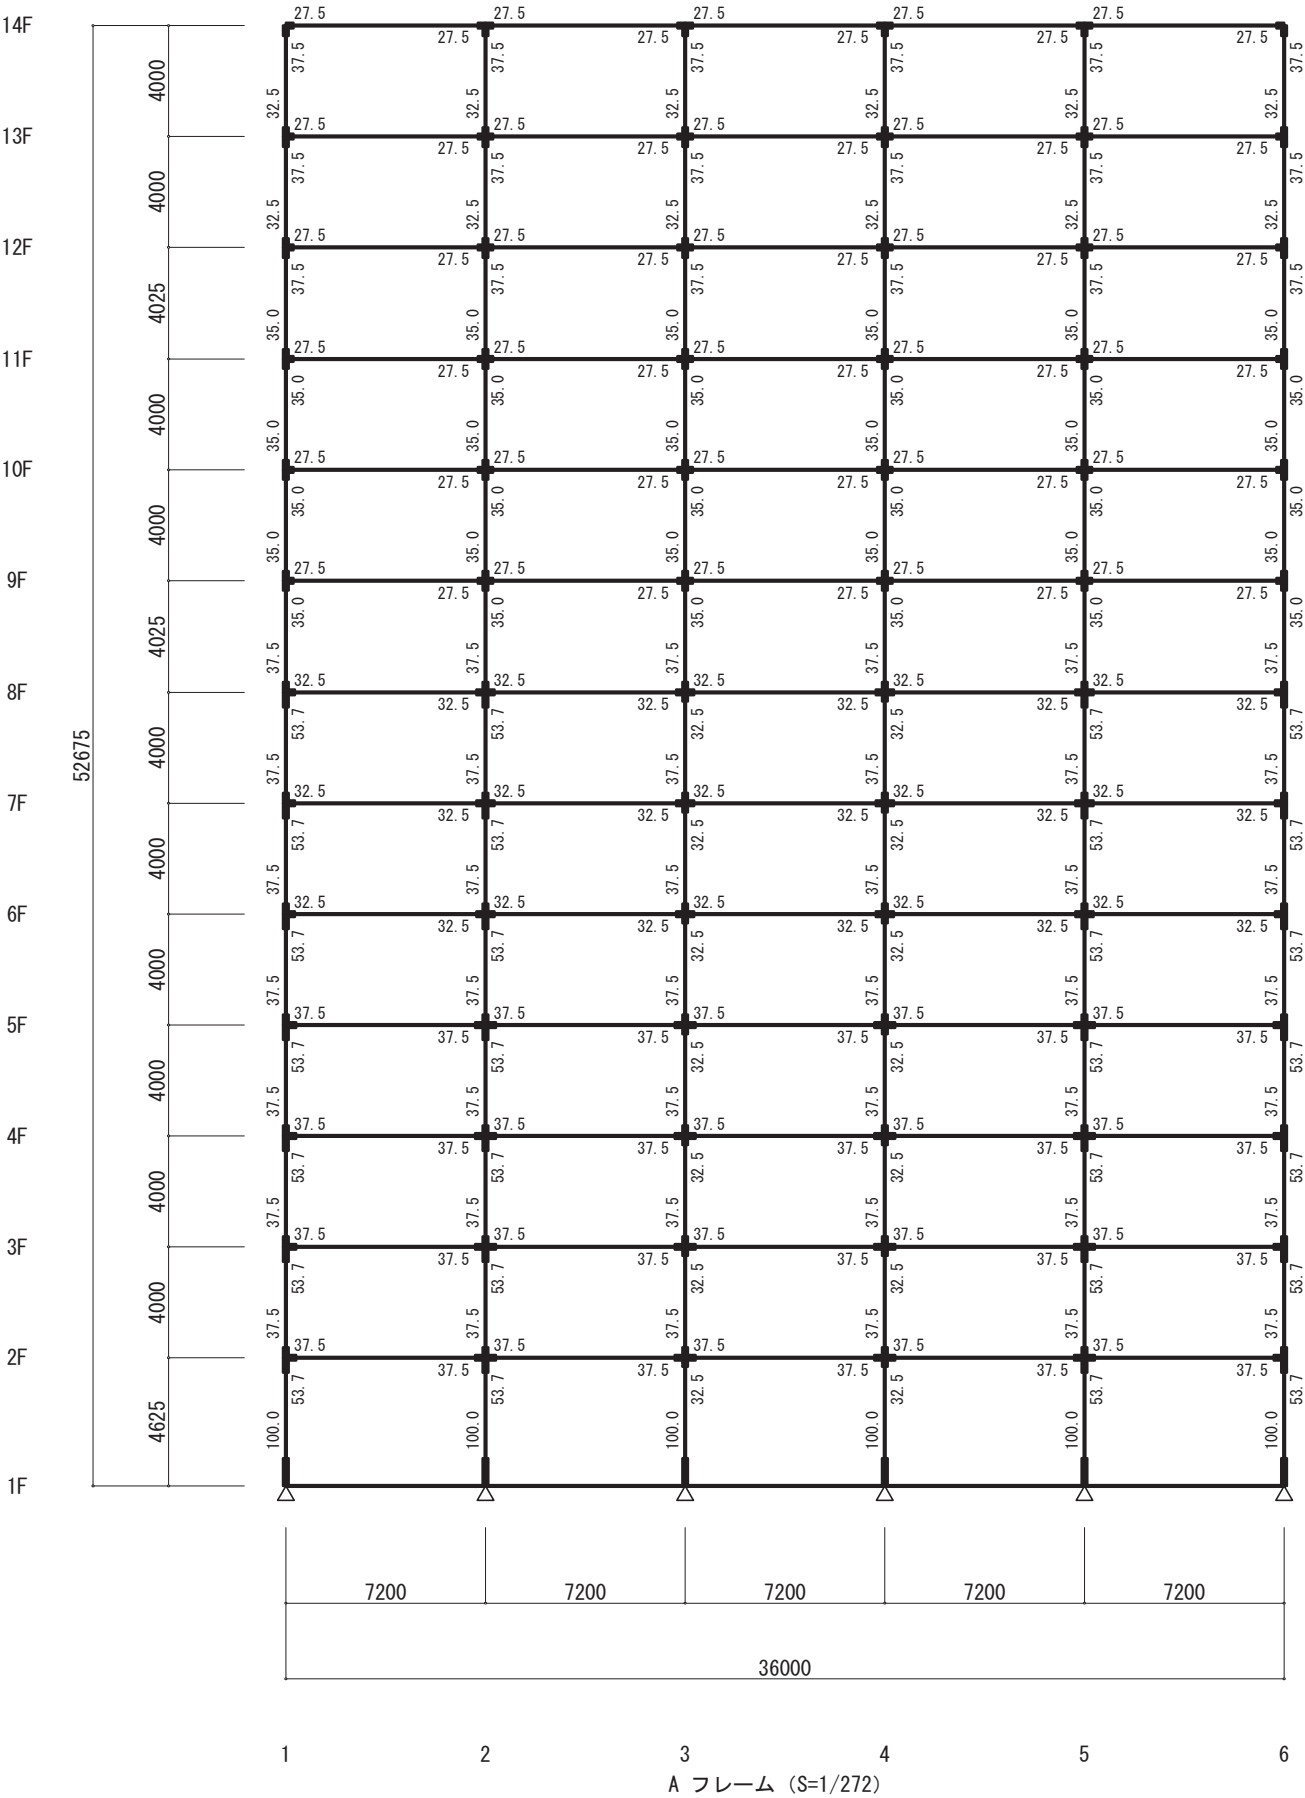


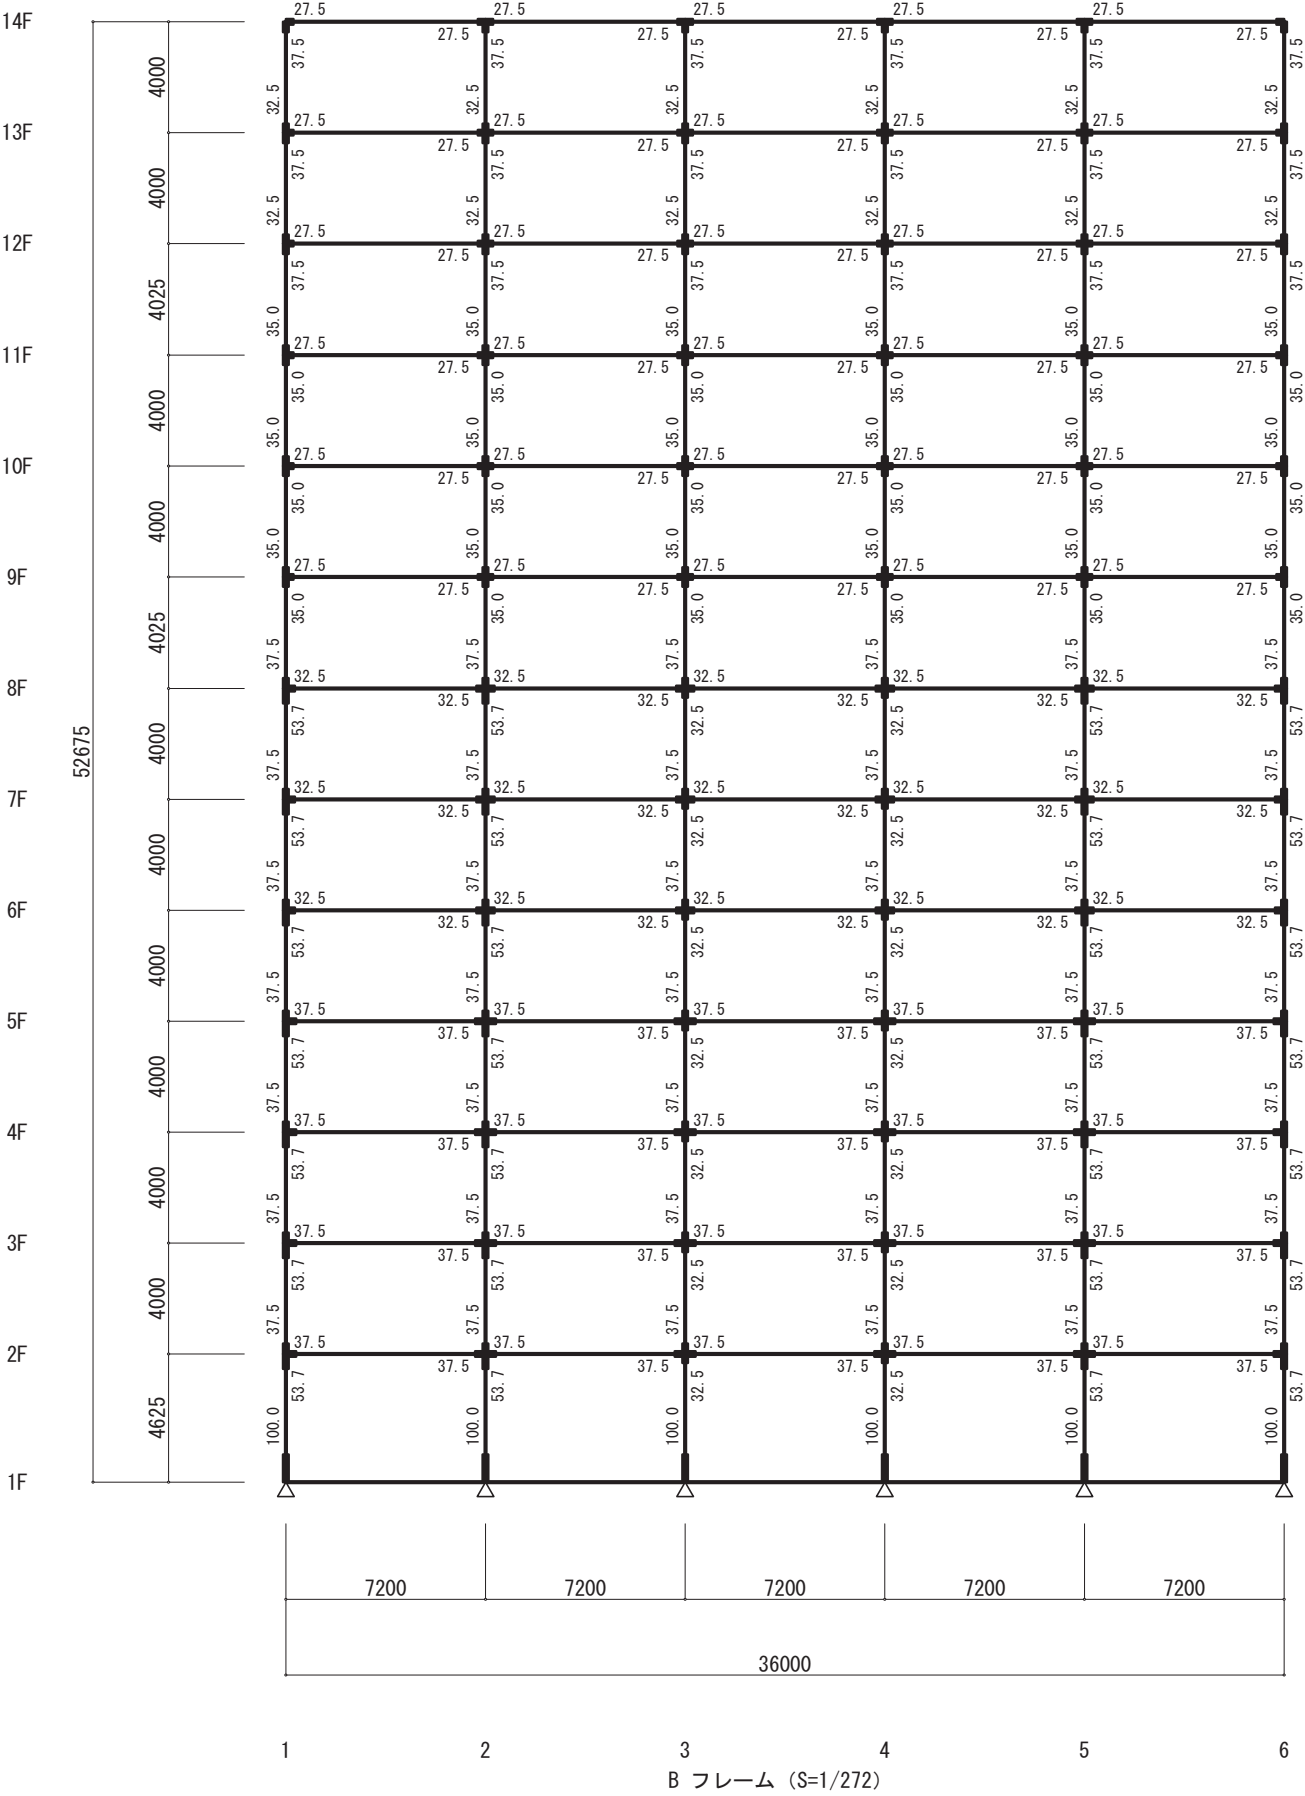


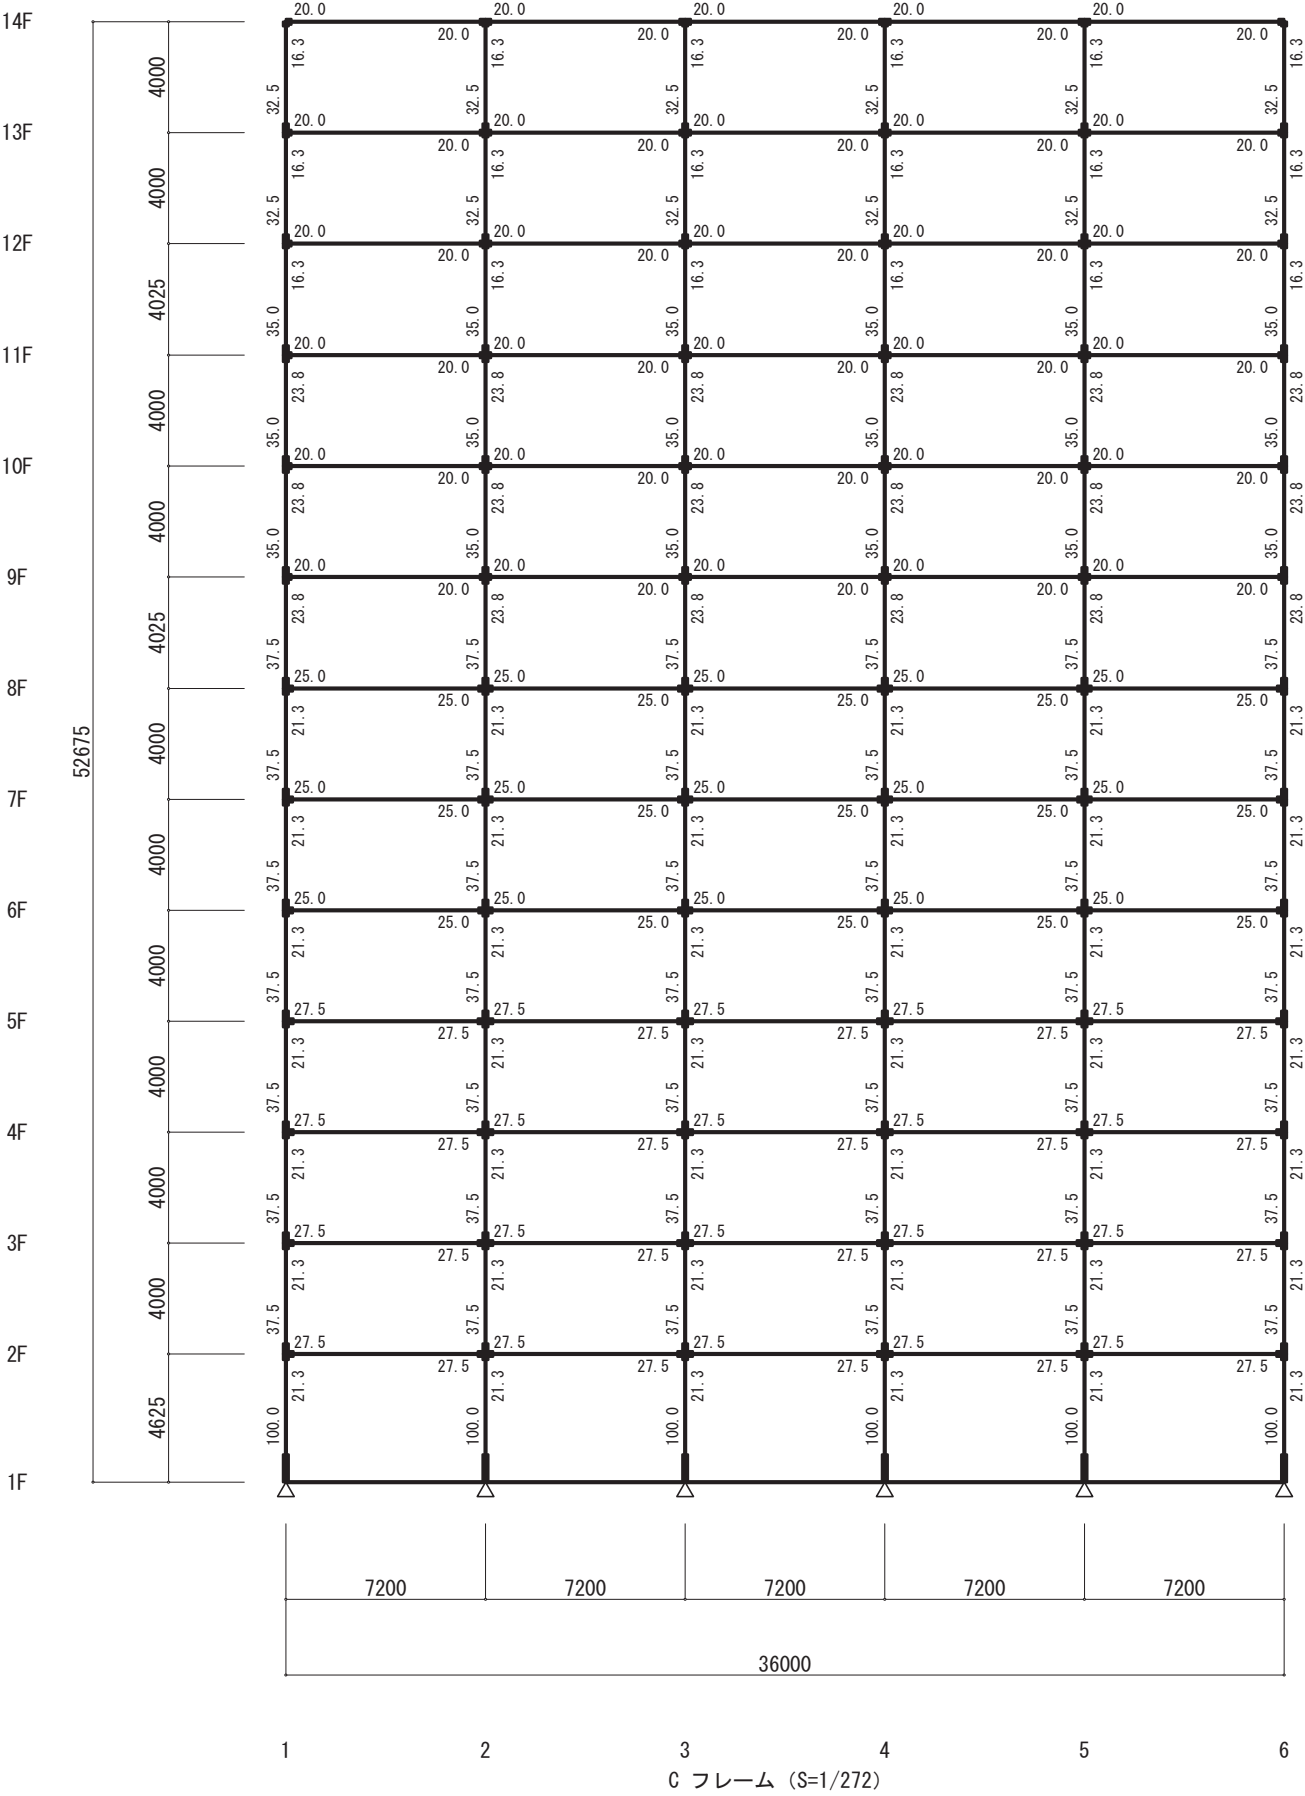


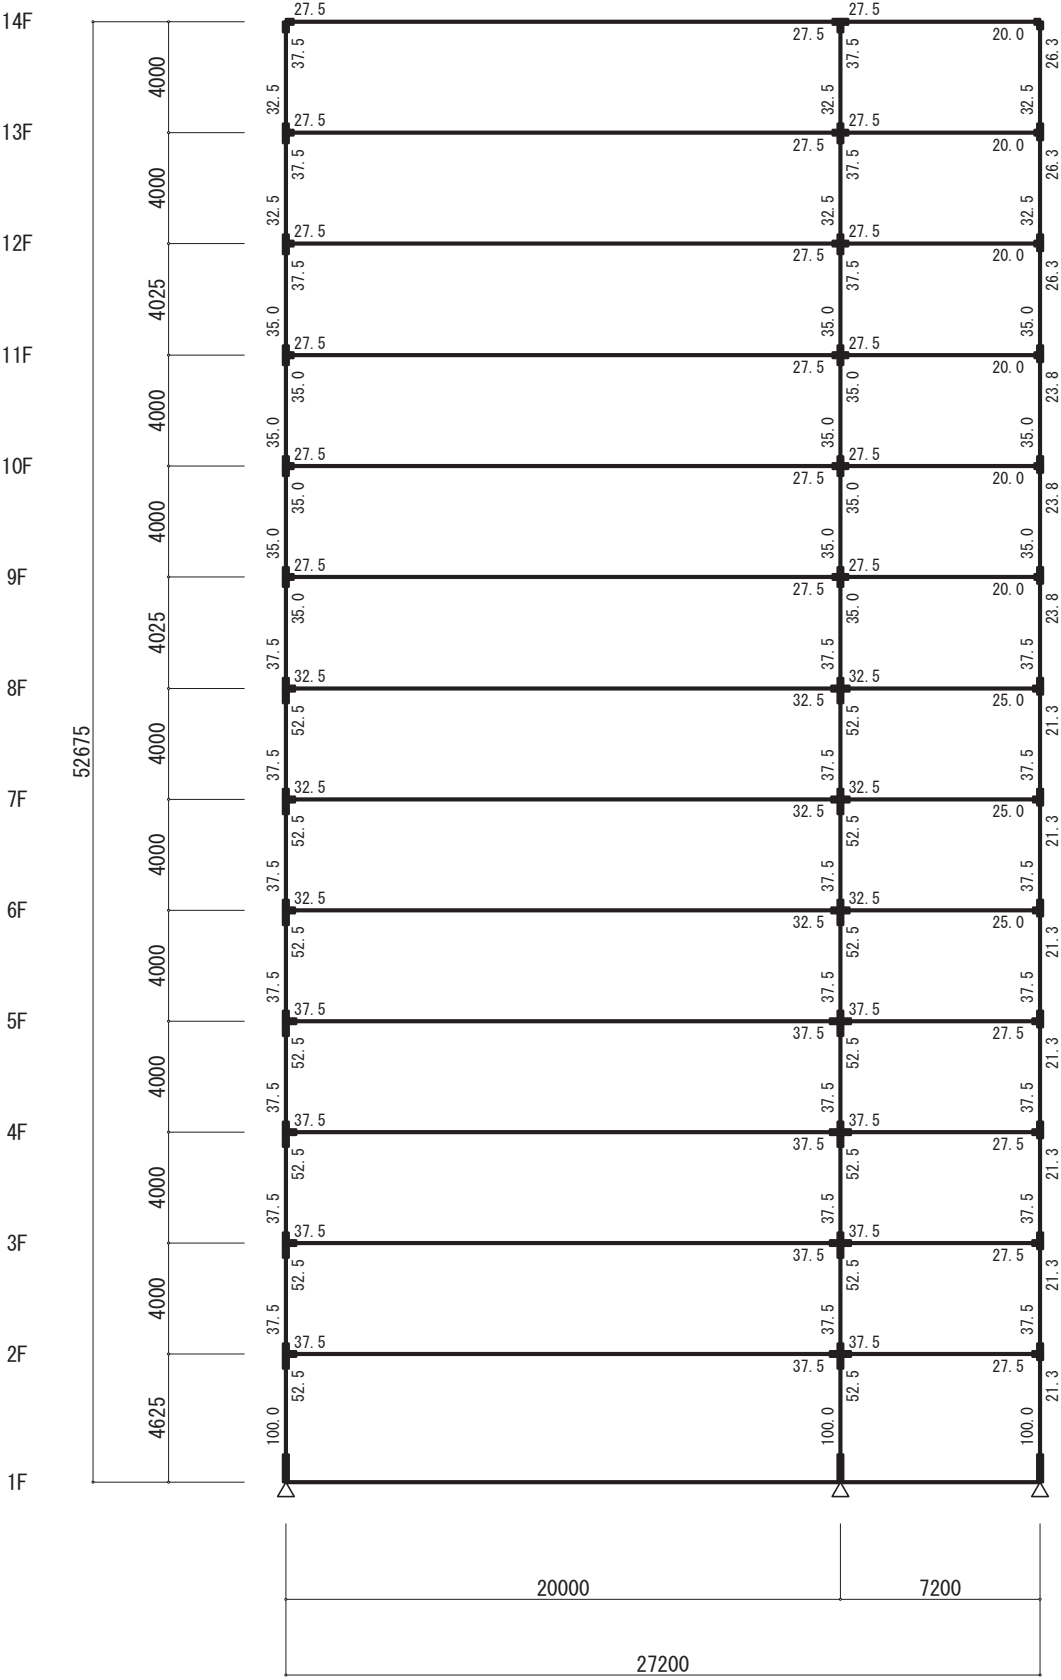


1 フレーム (S=1/272)

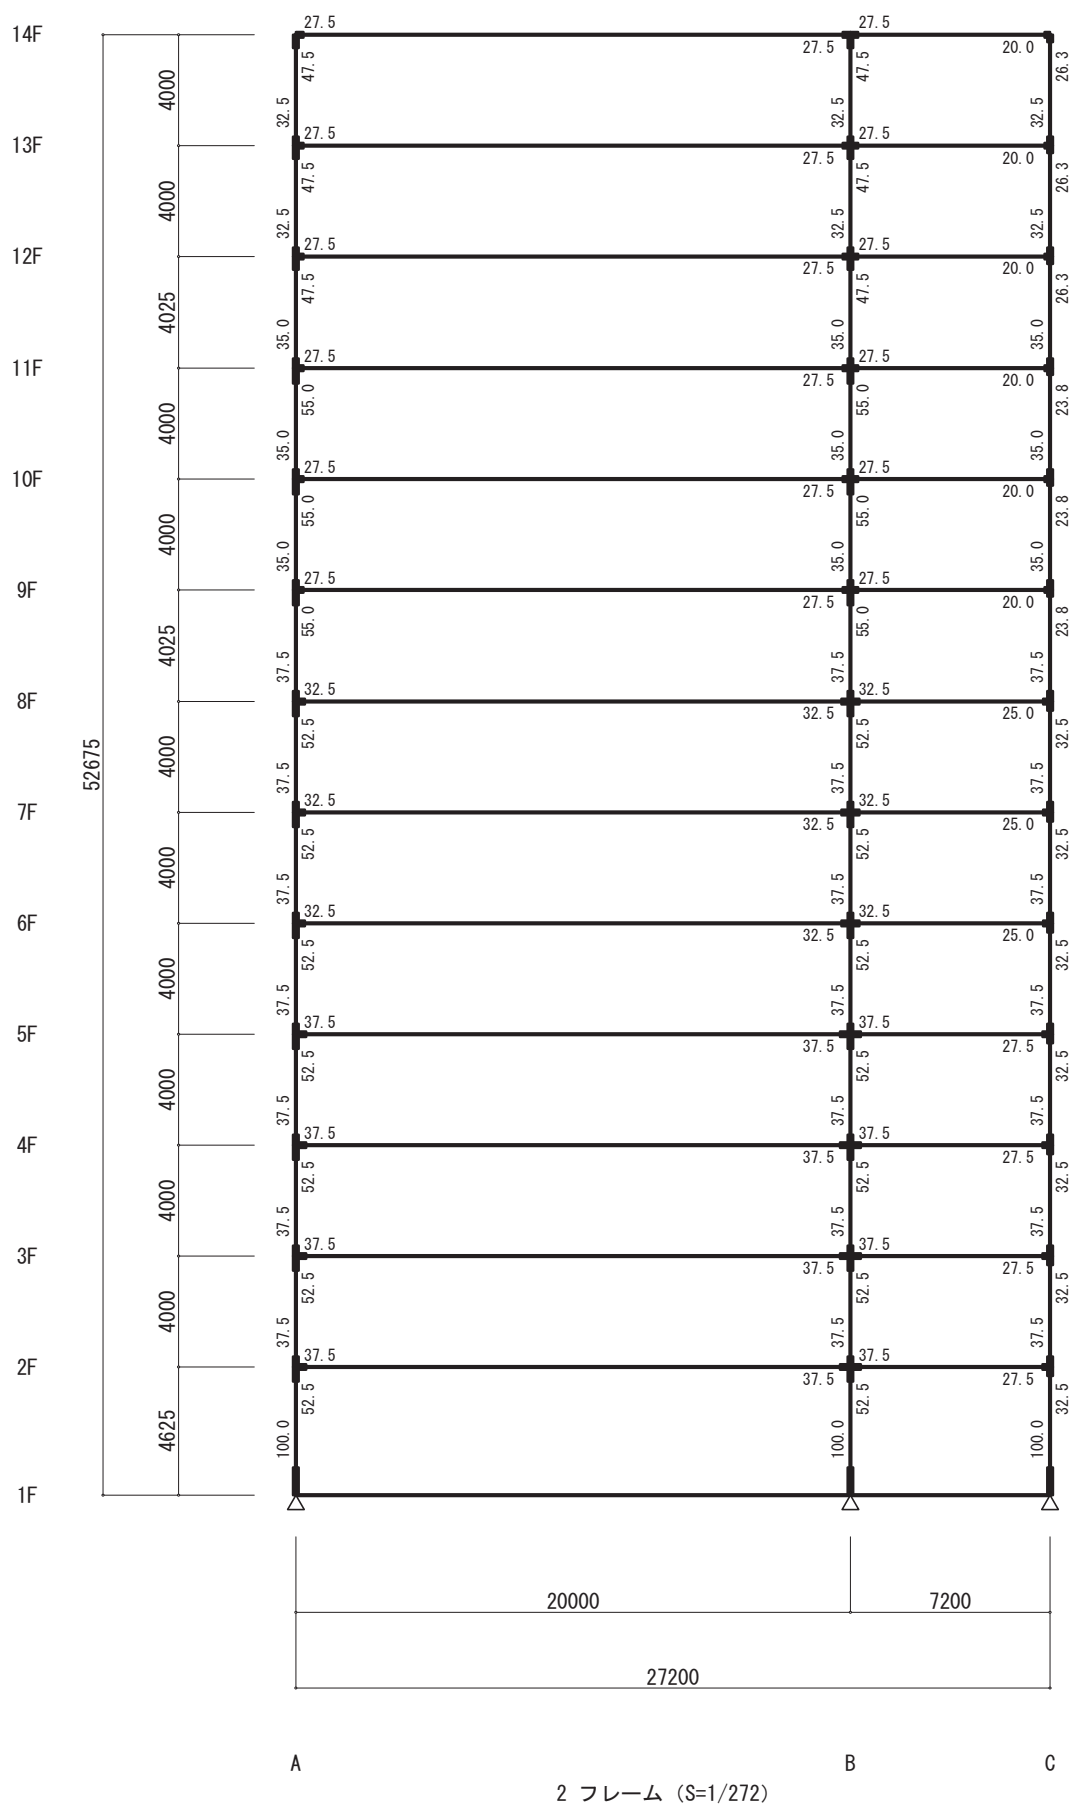


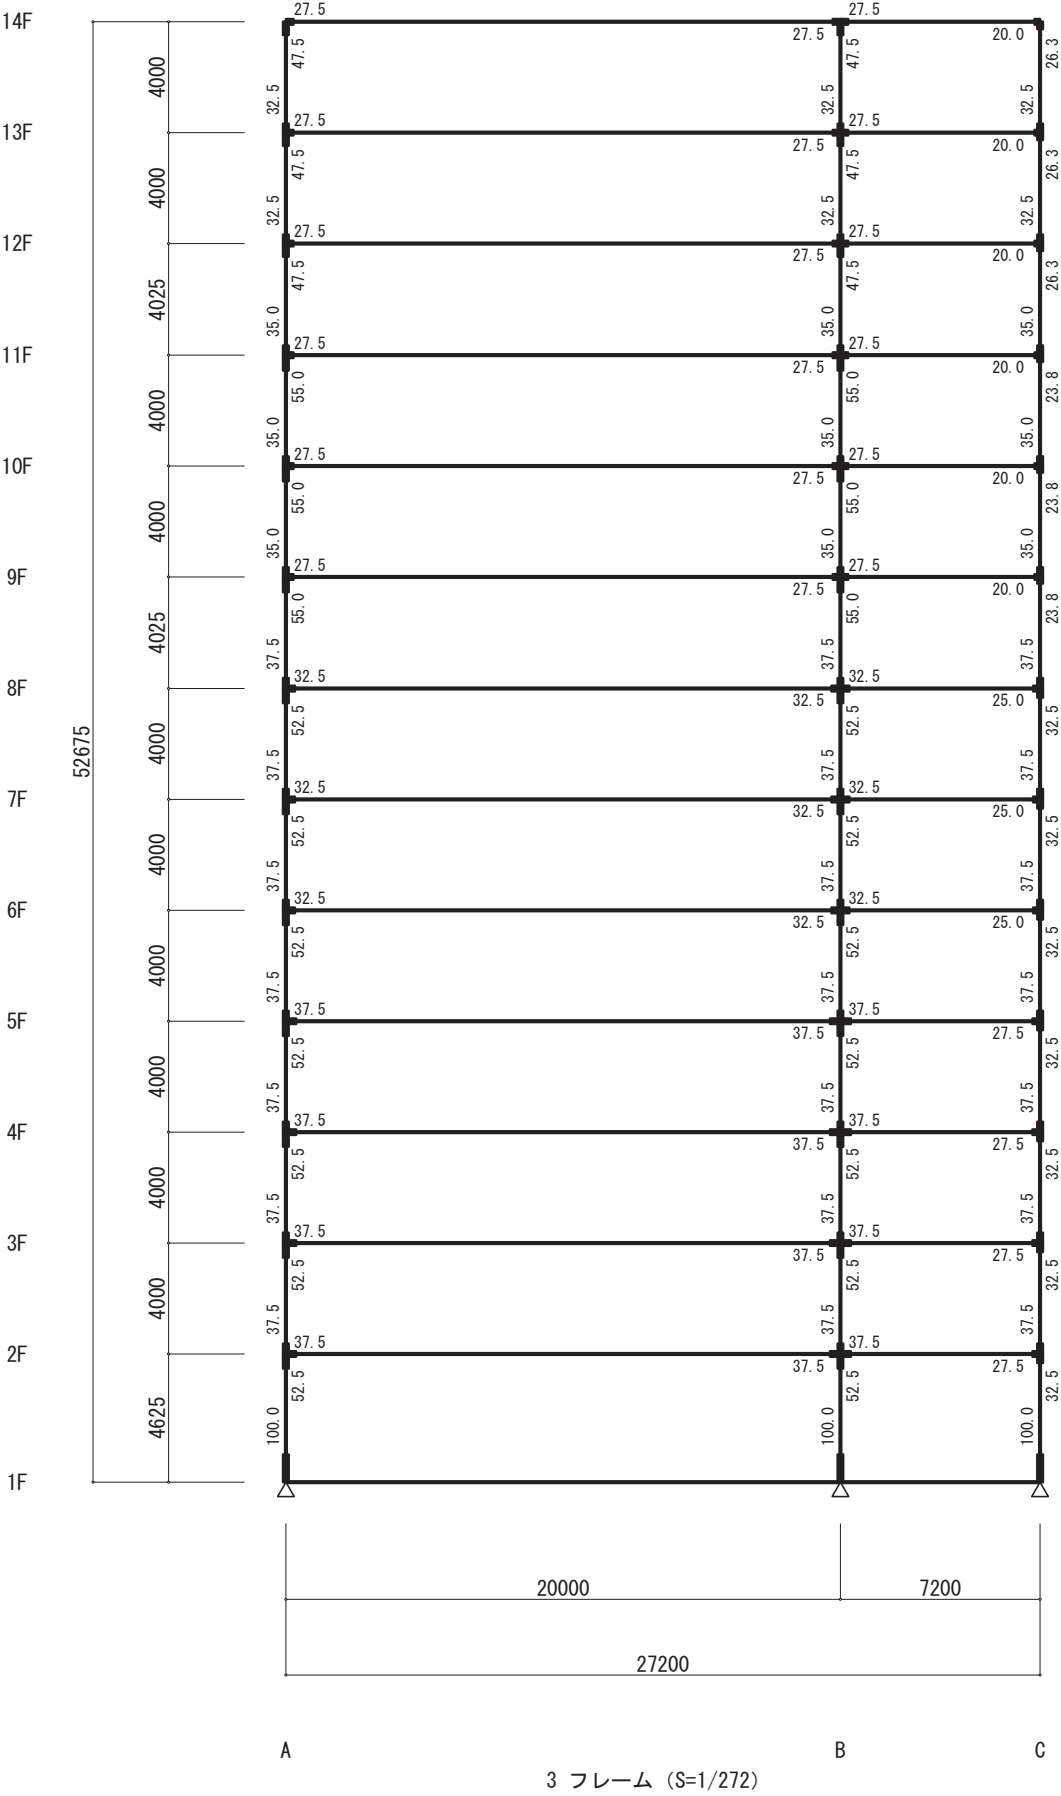

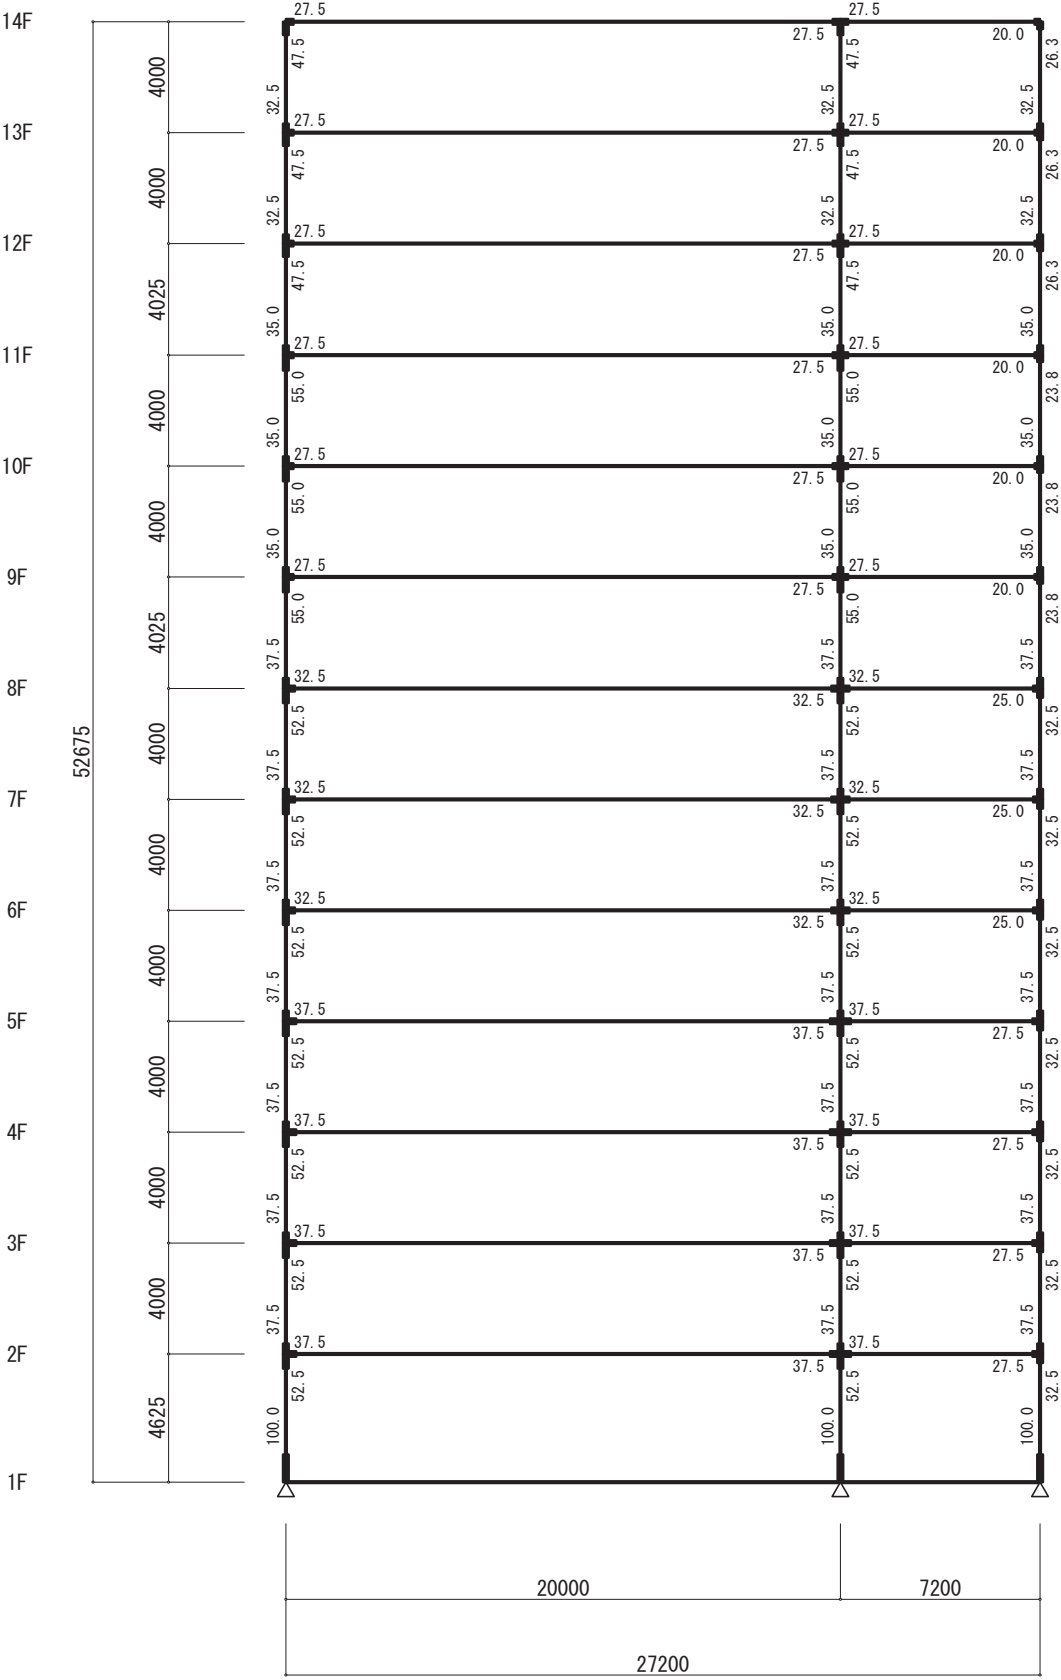



A B C
4 フレーム (S=1/272)

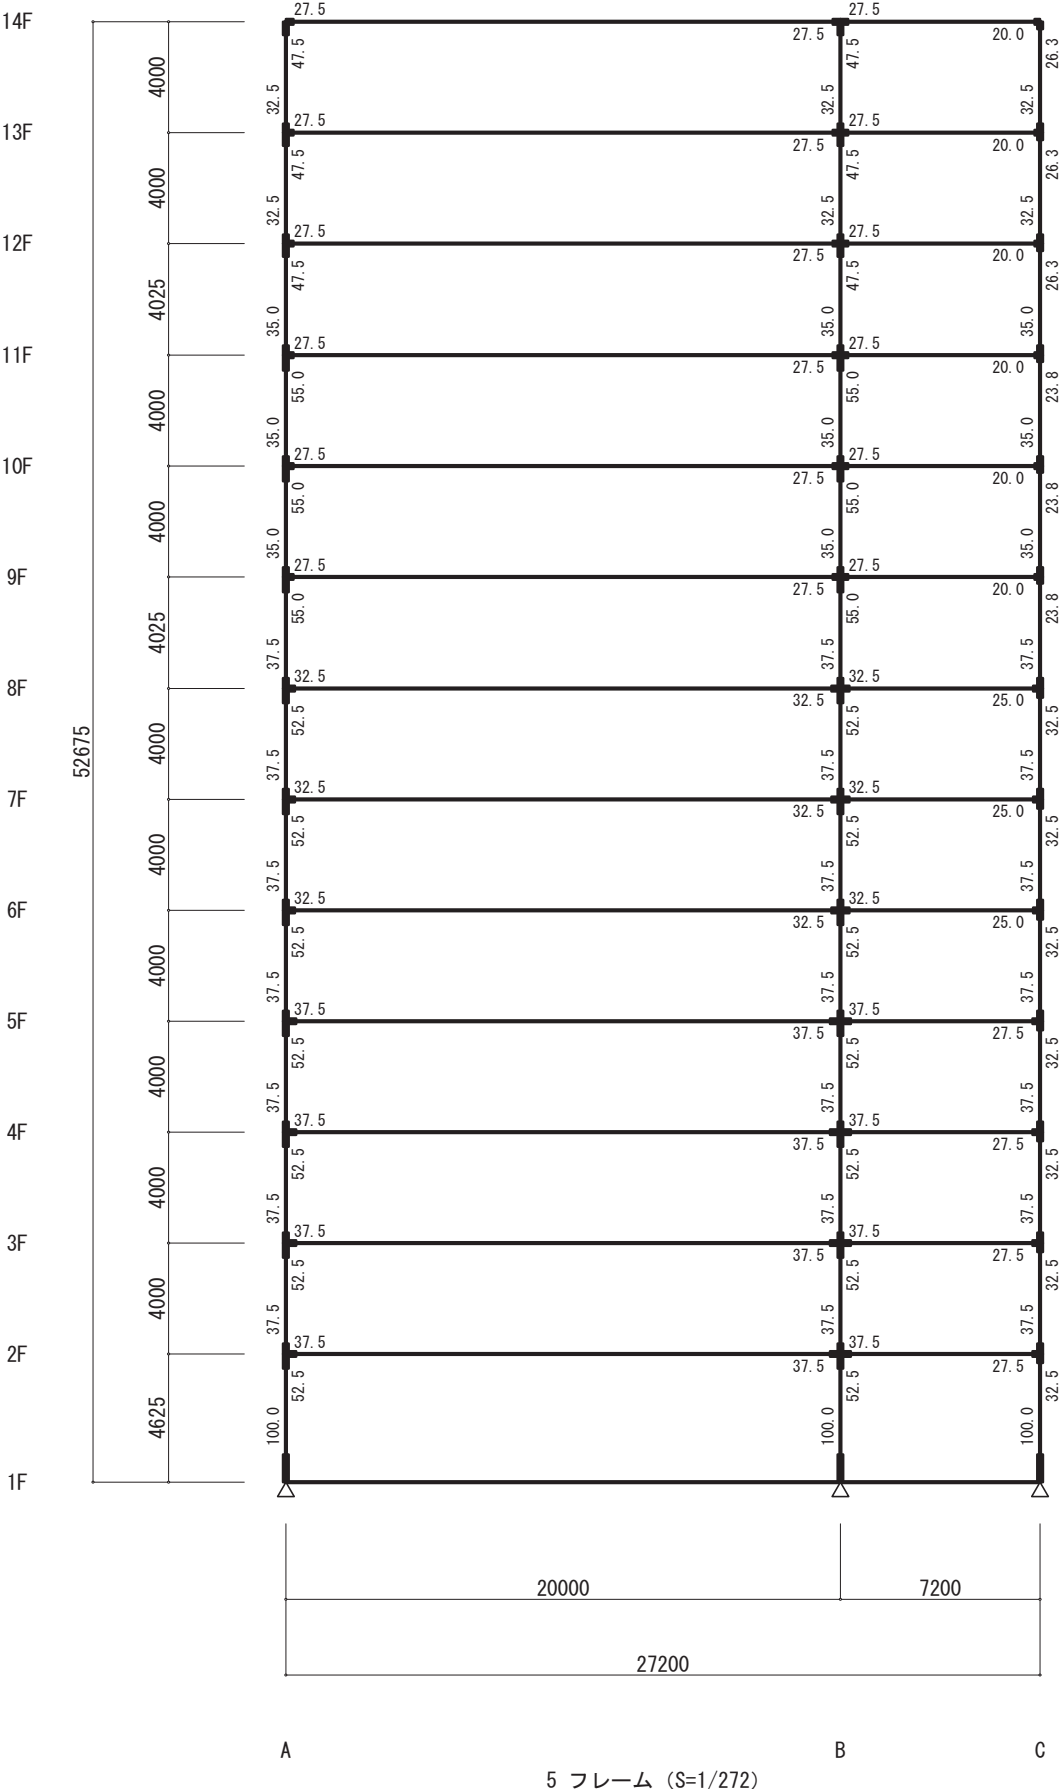


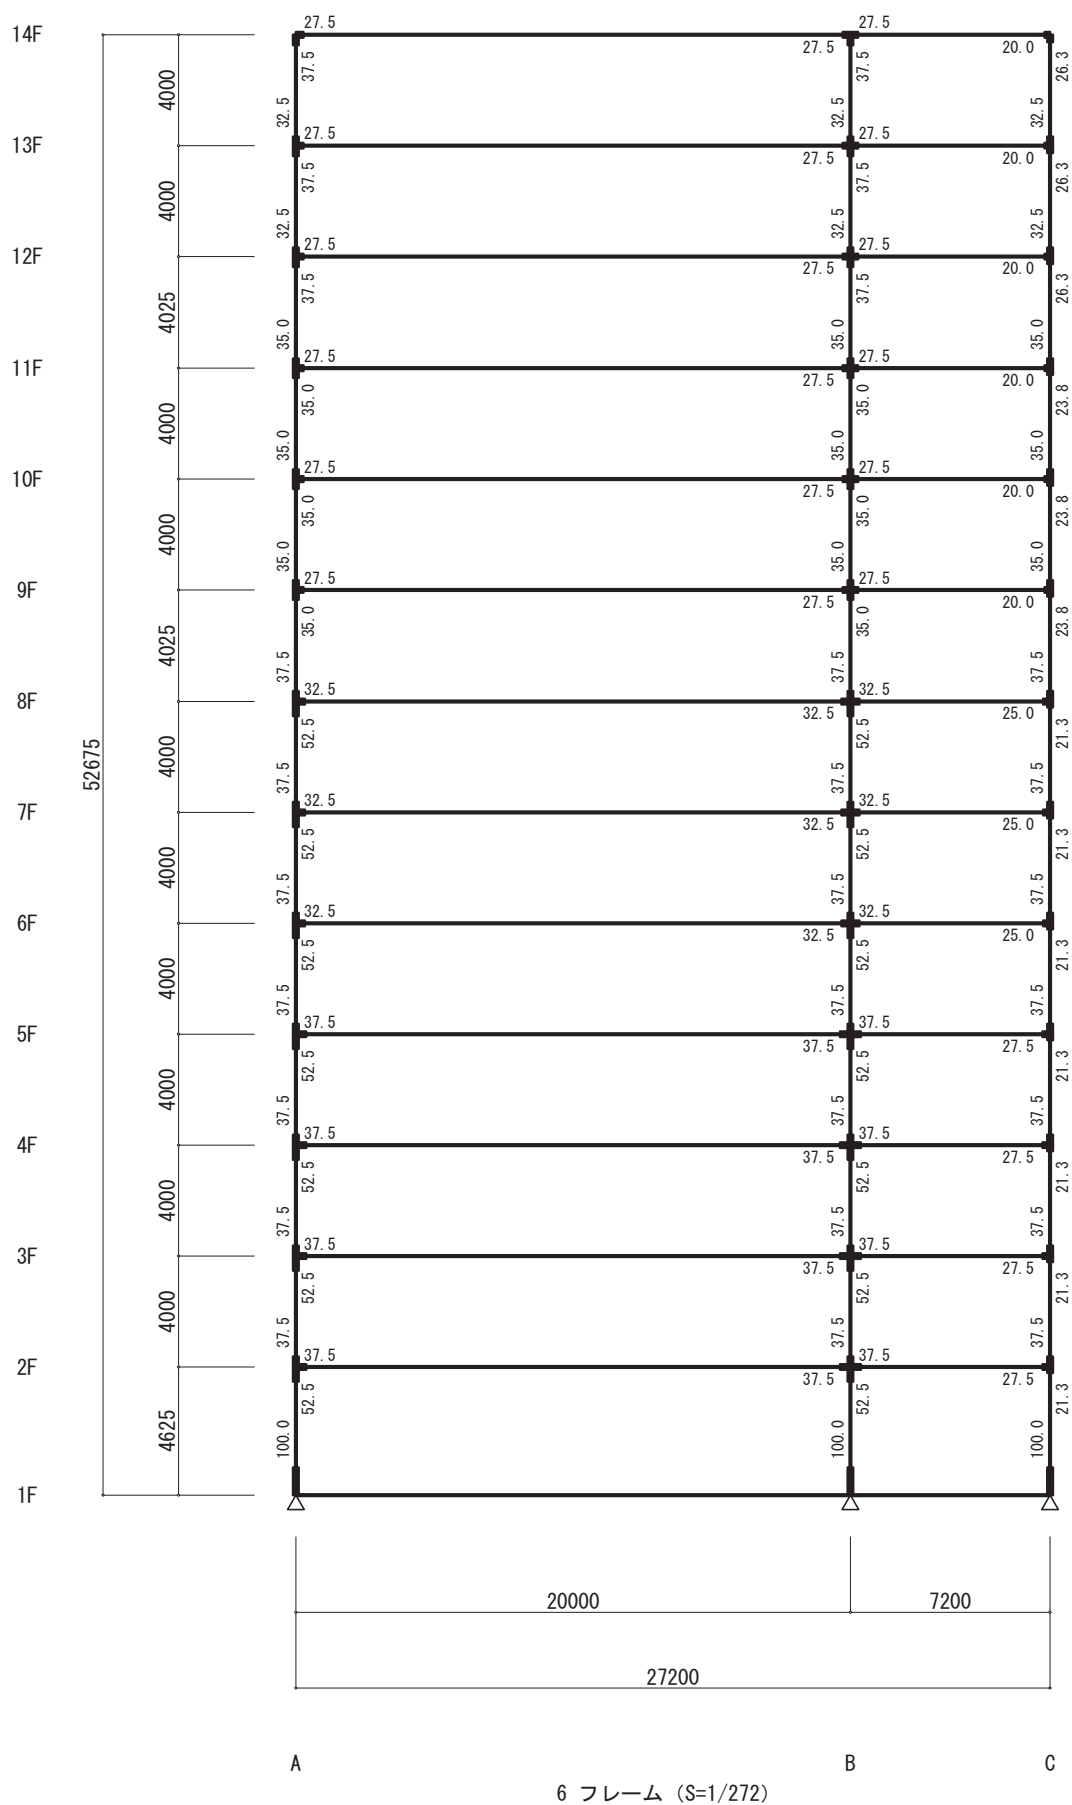



I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

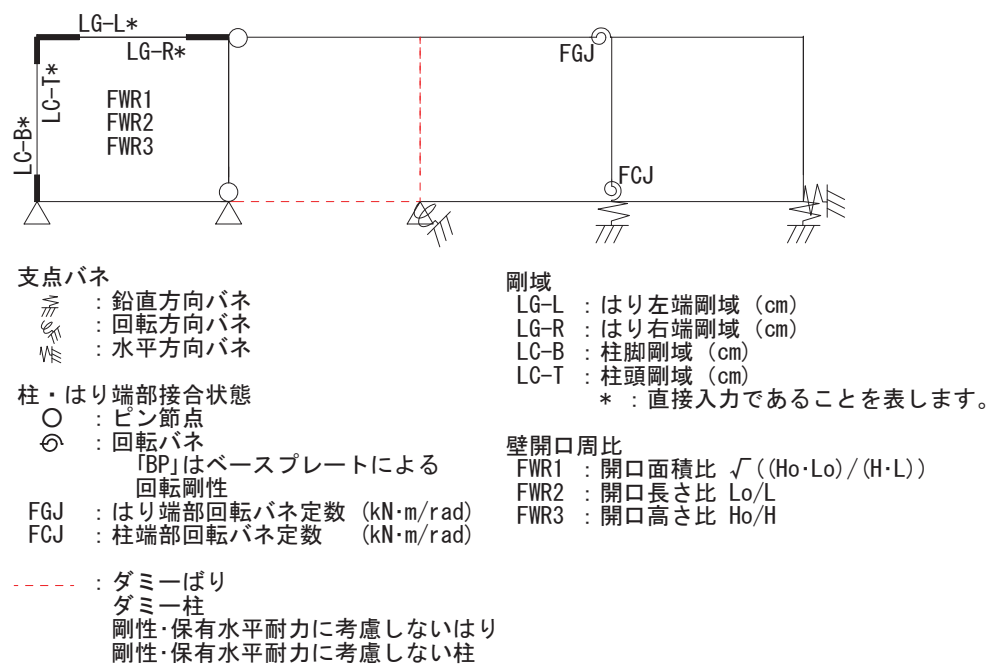


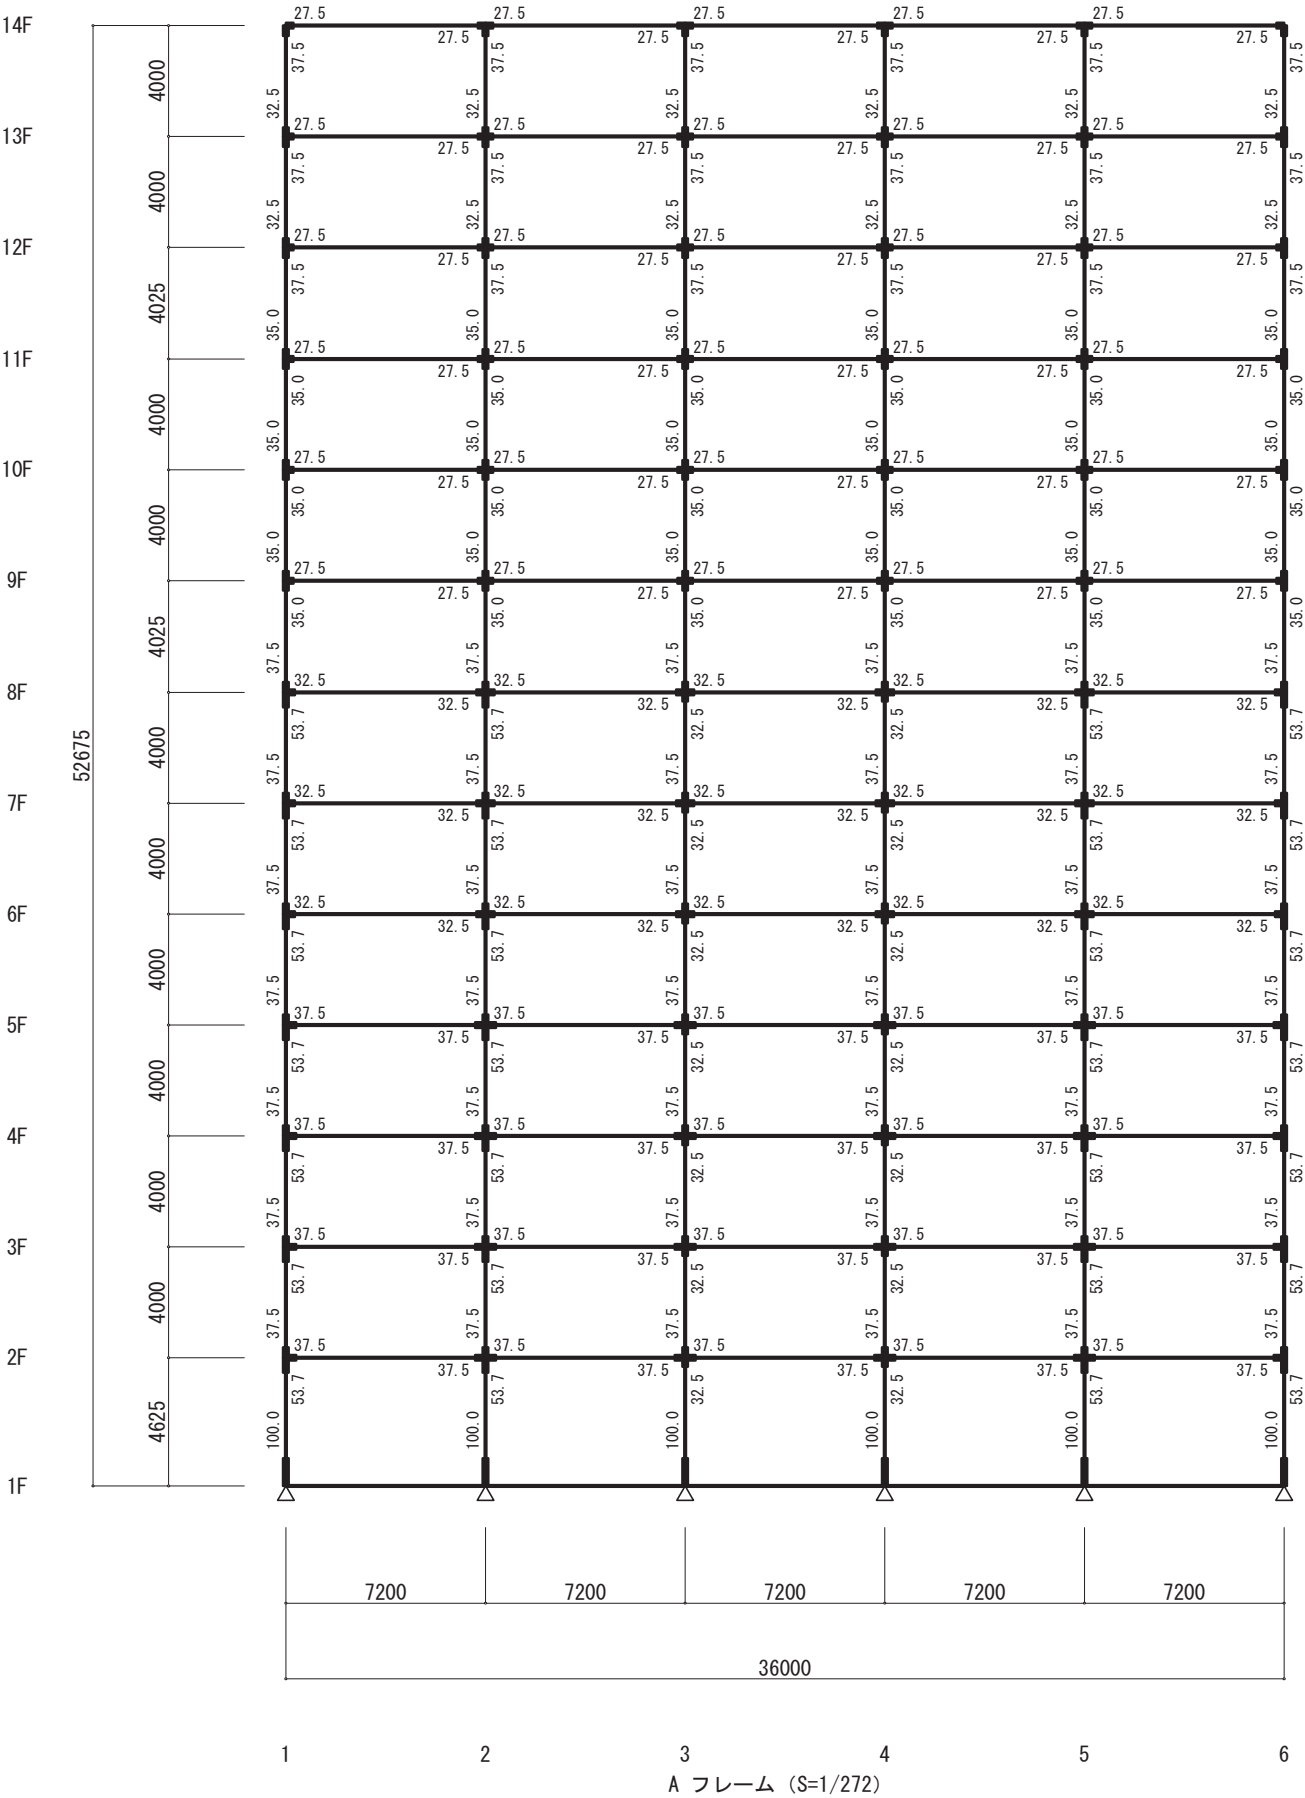


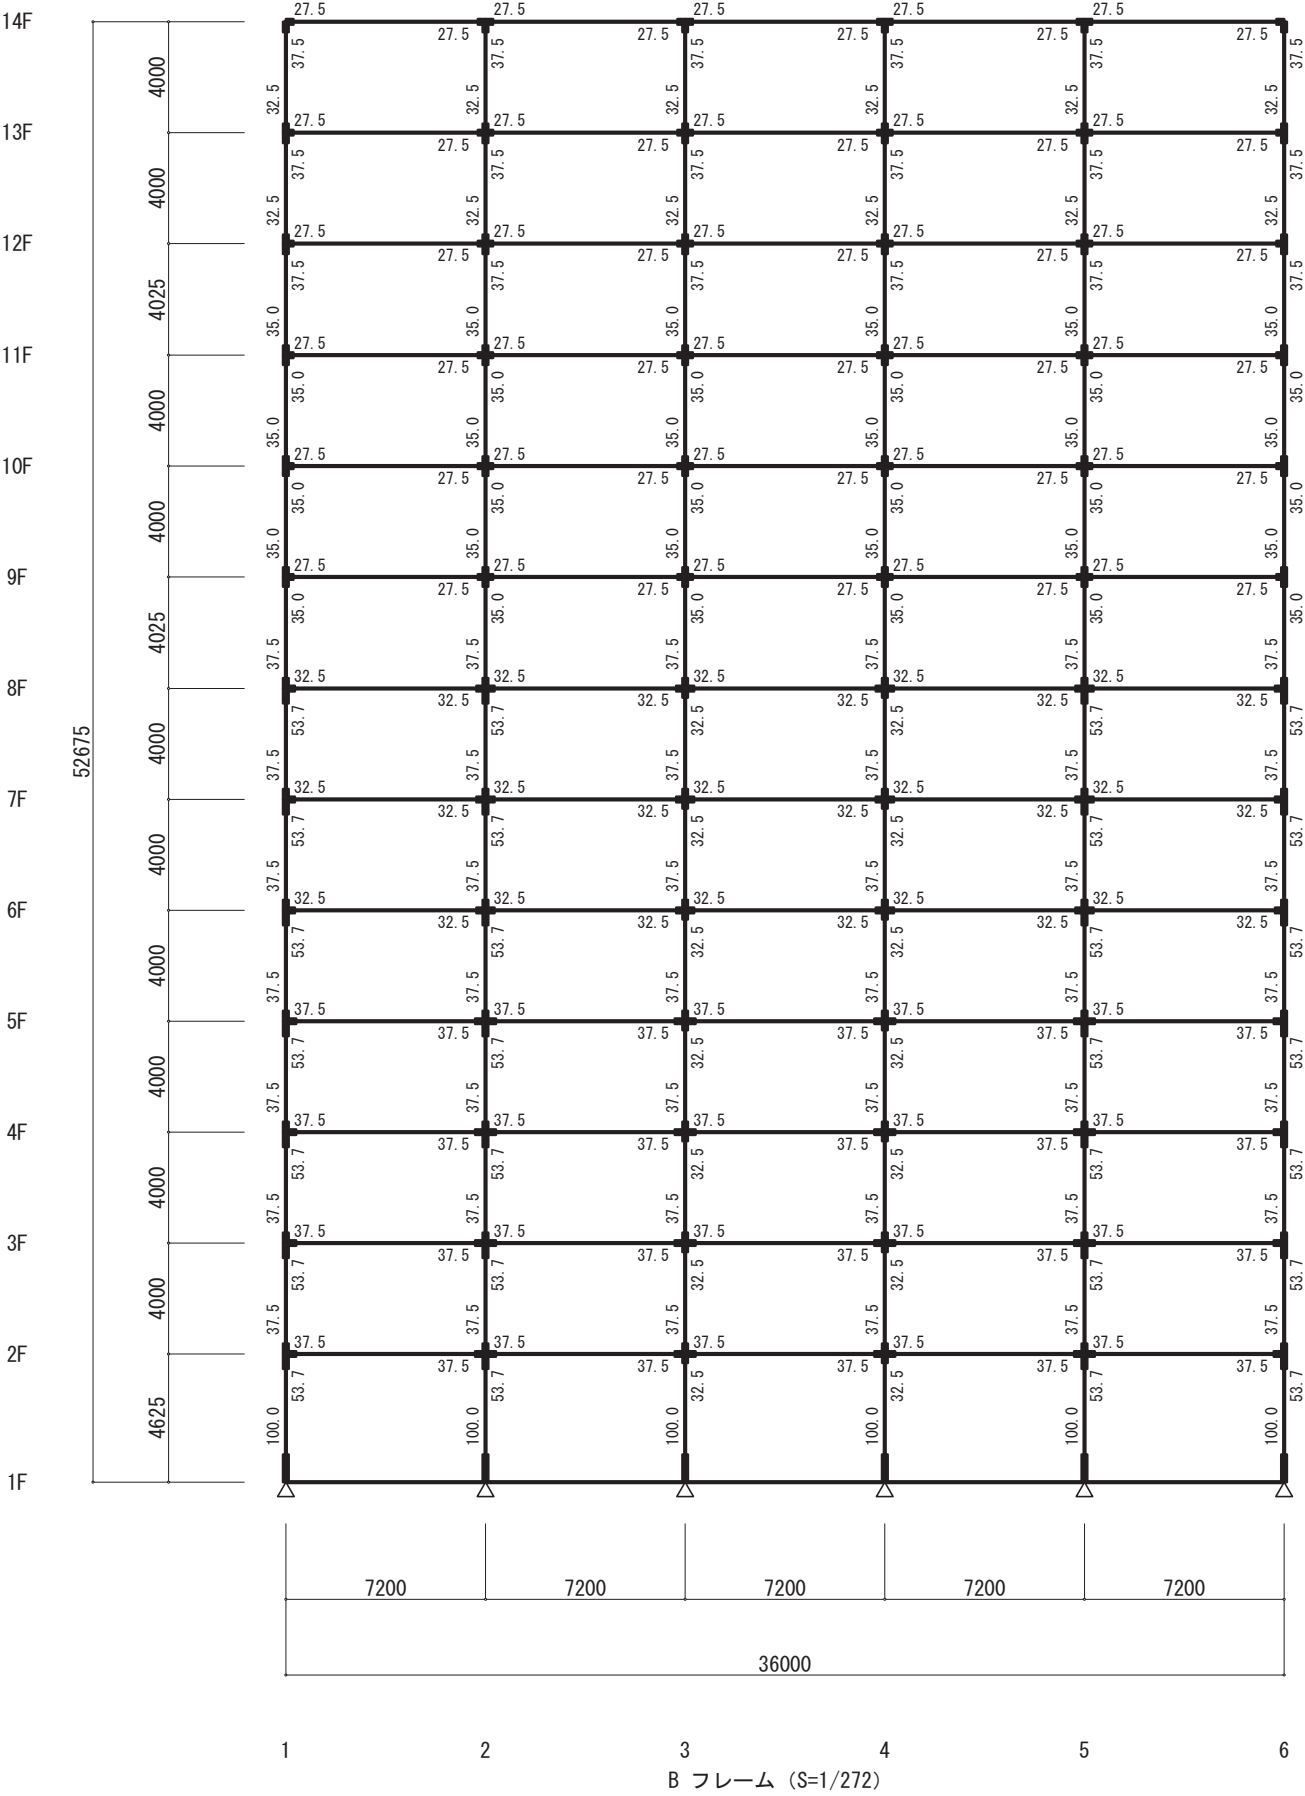


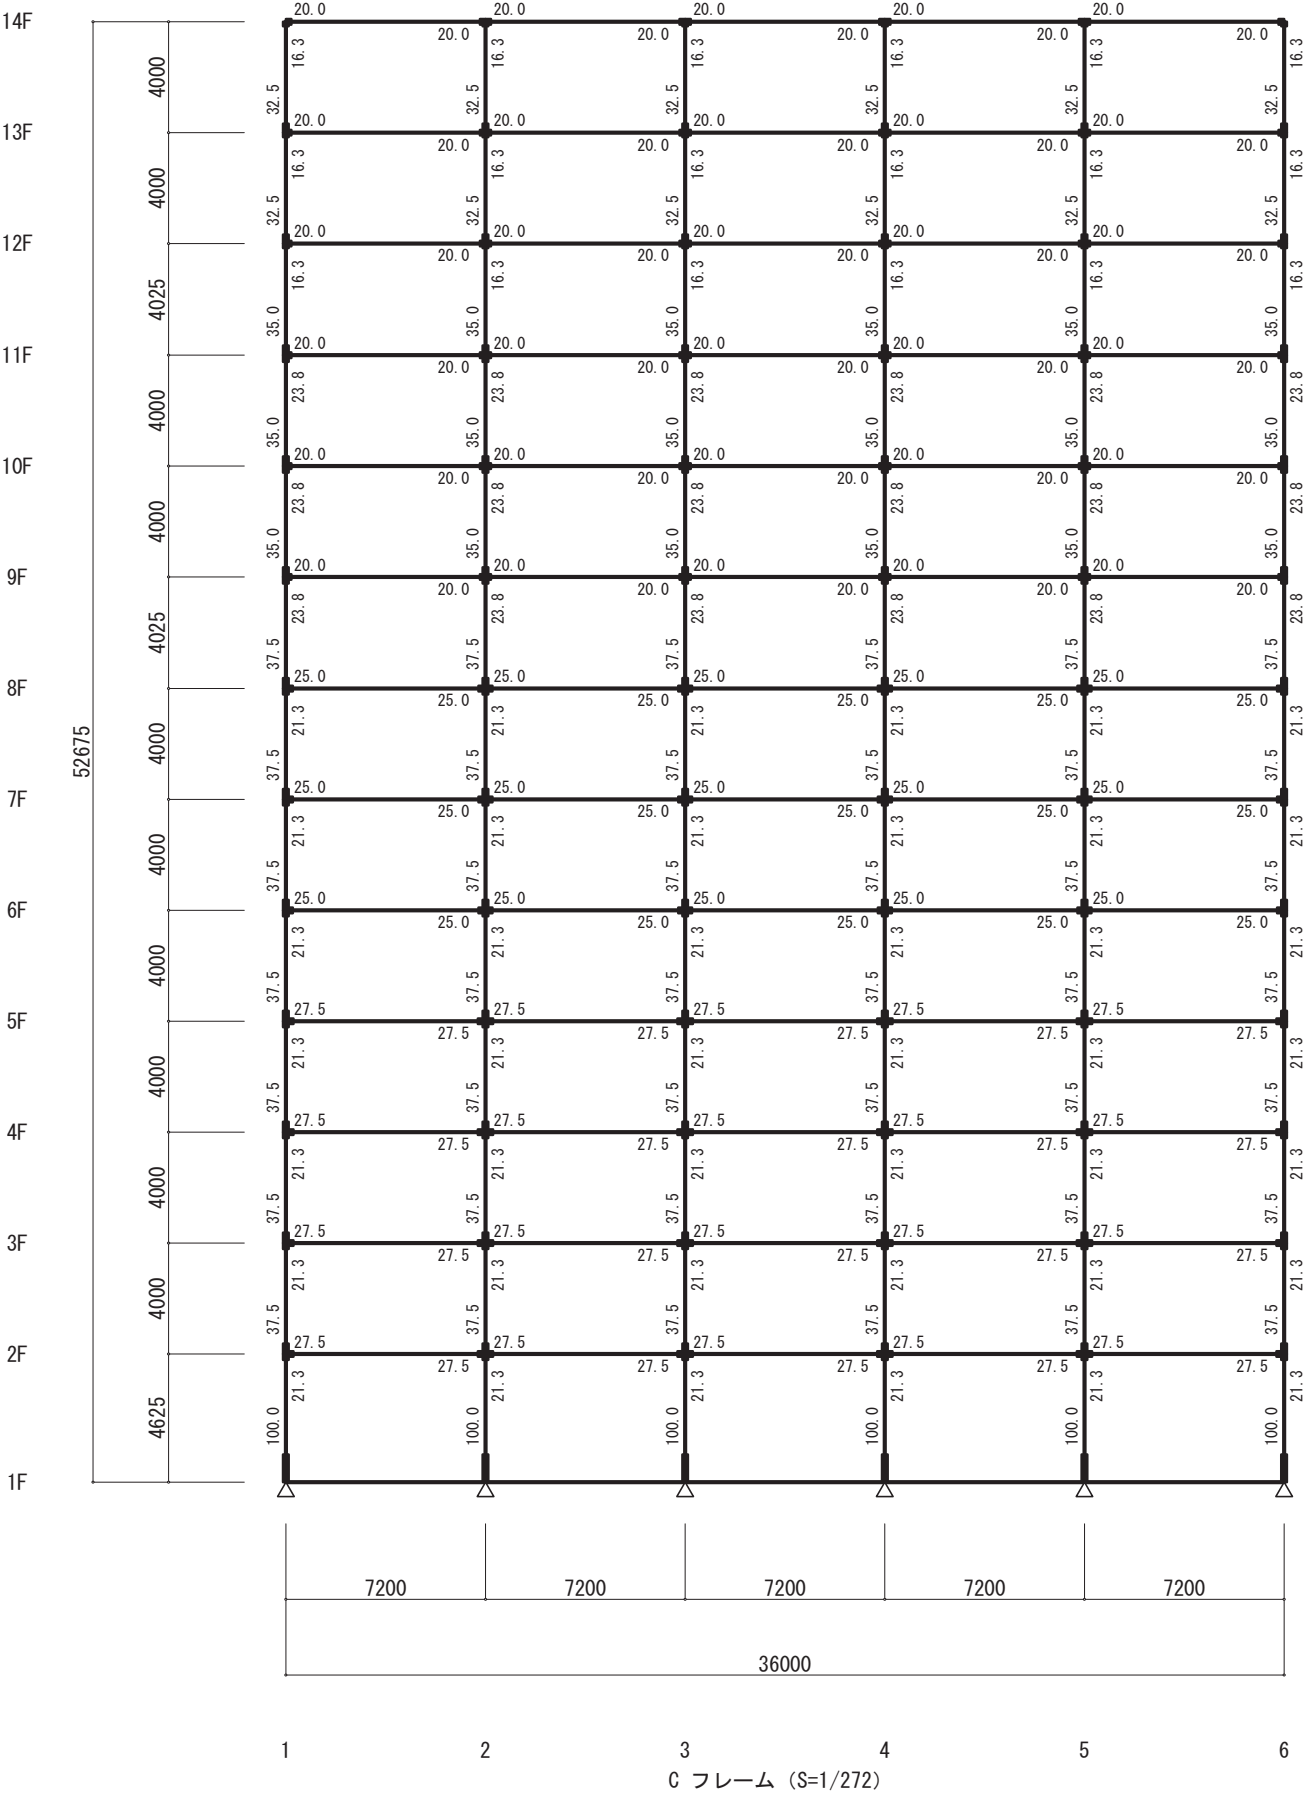

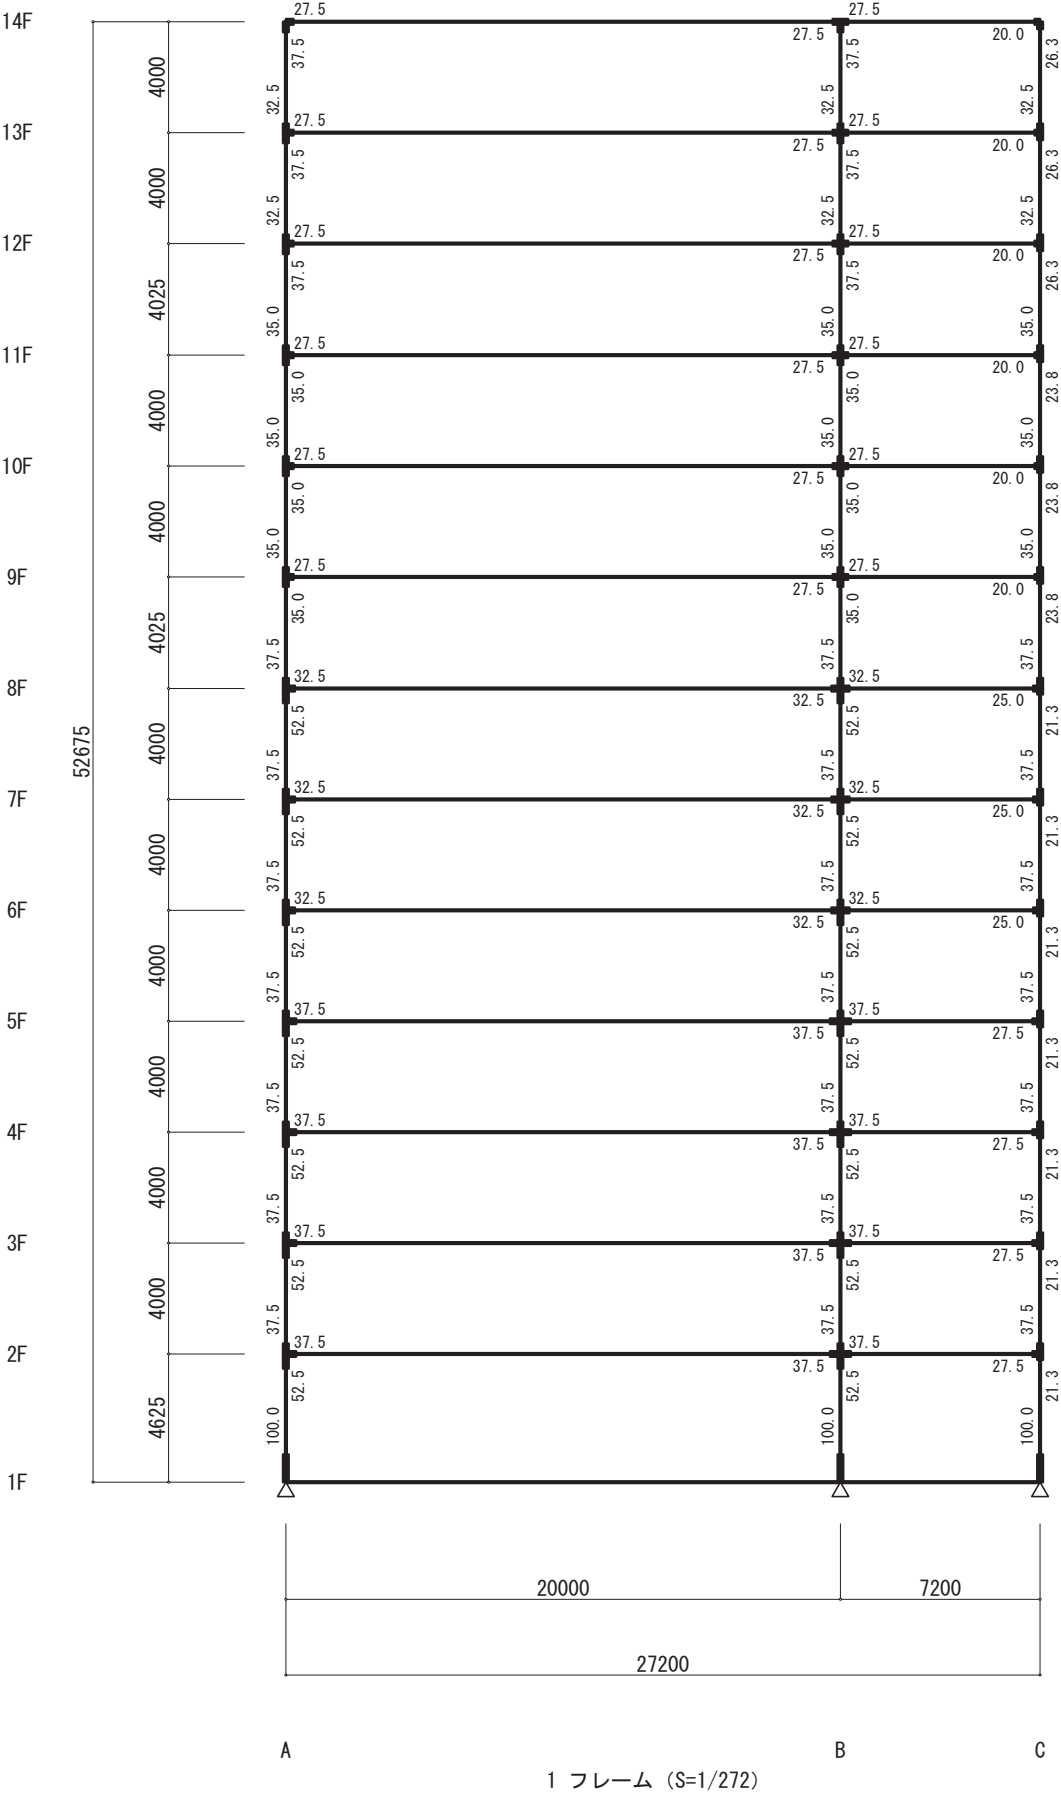


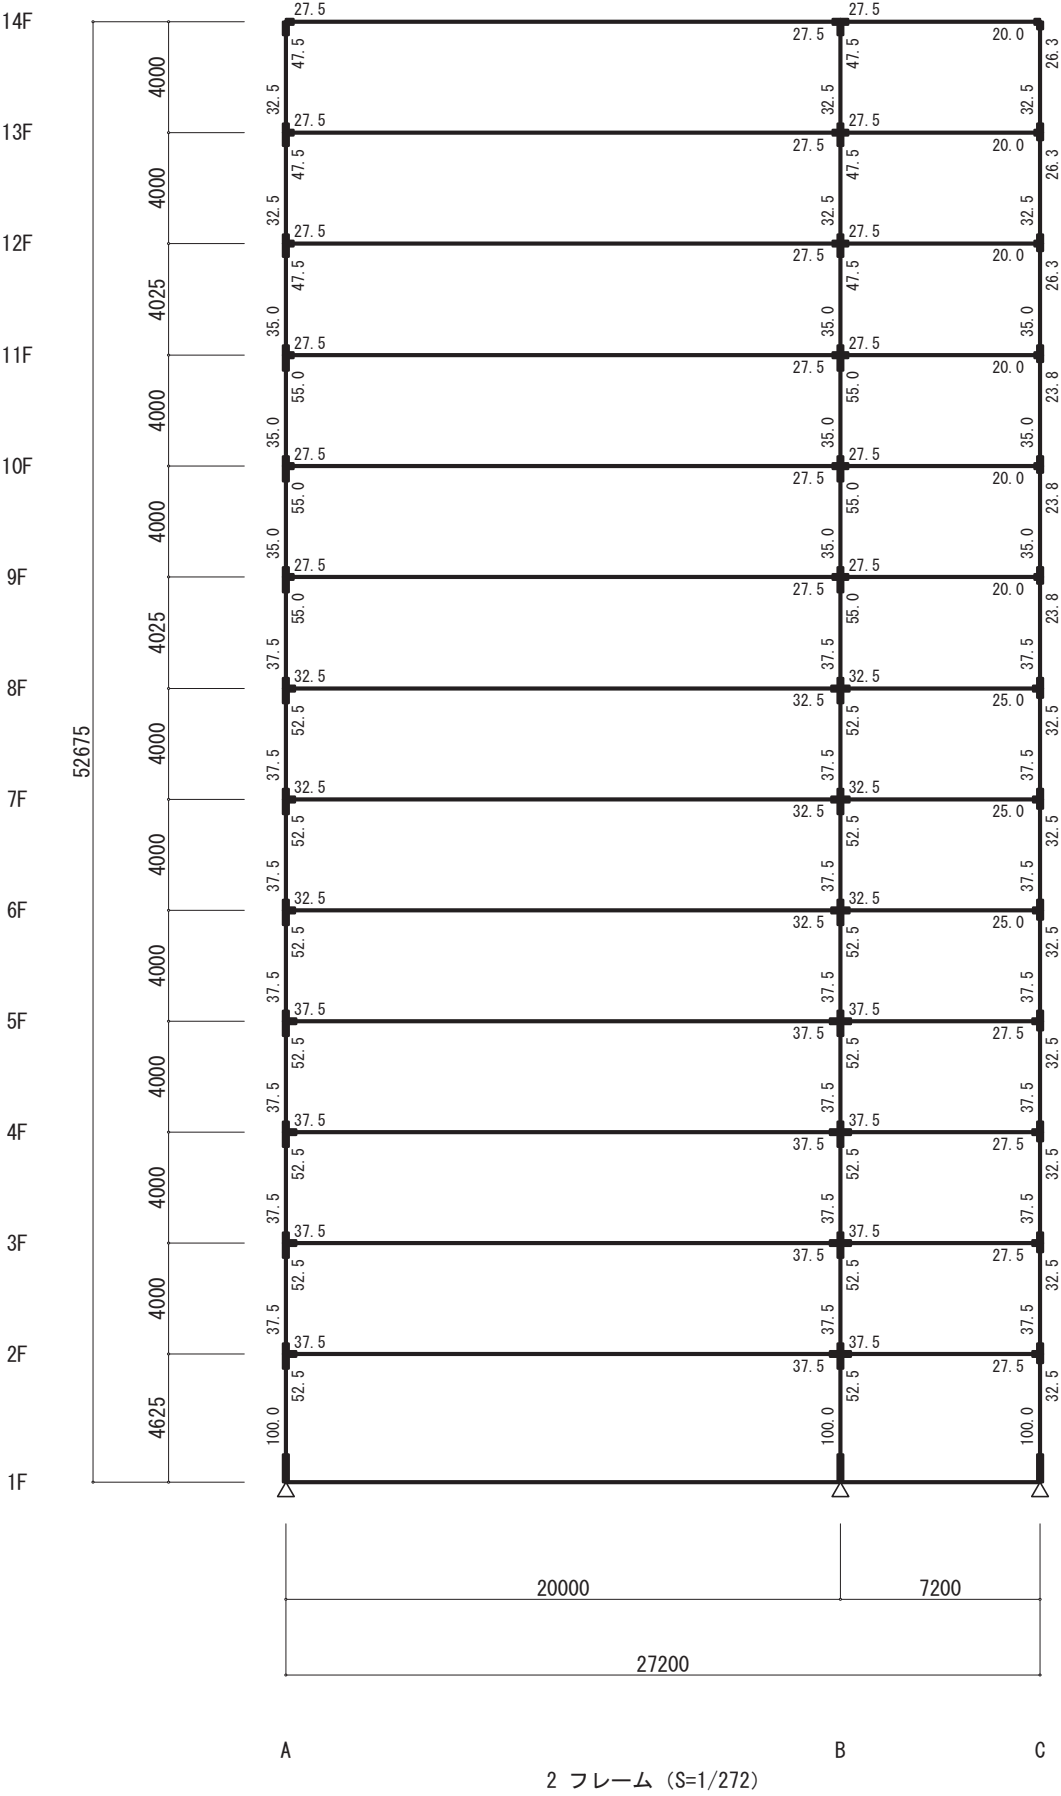

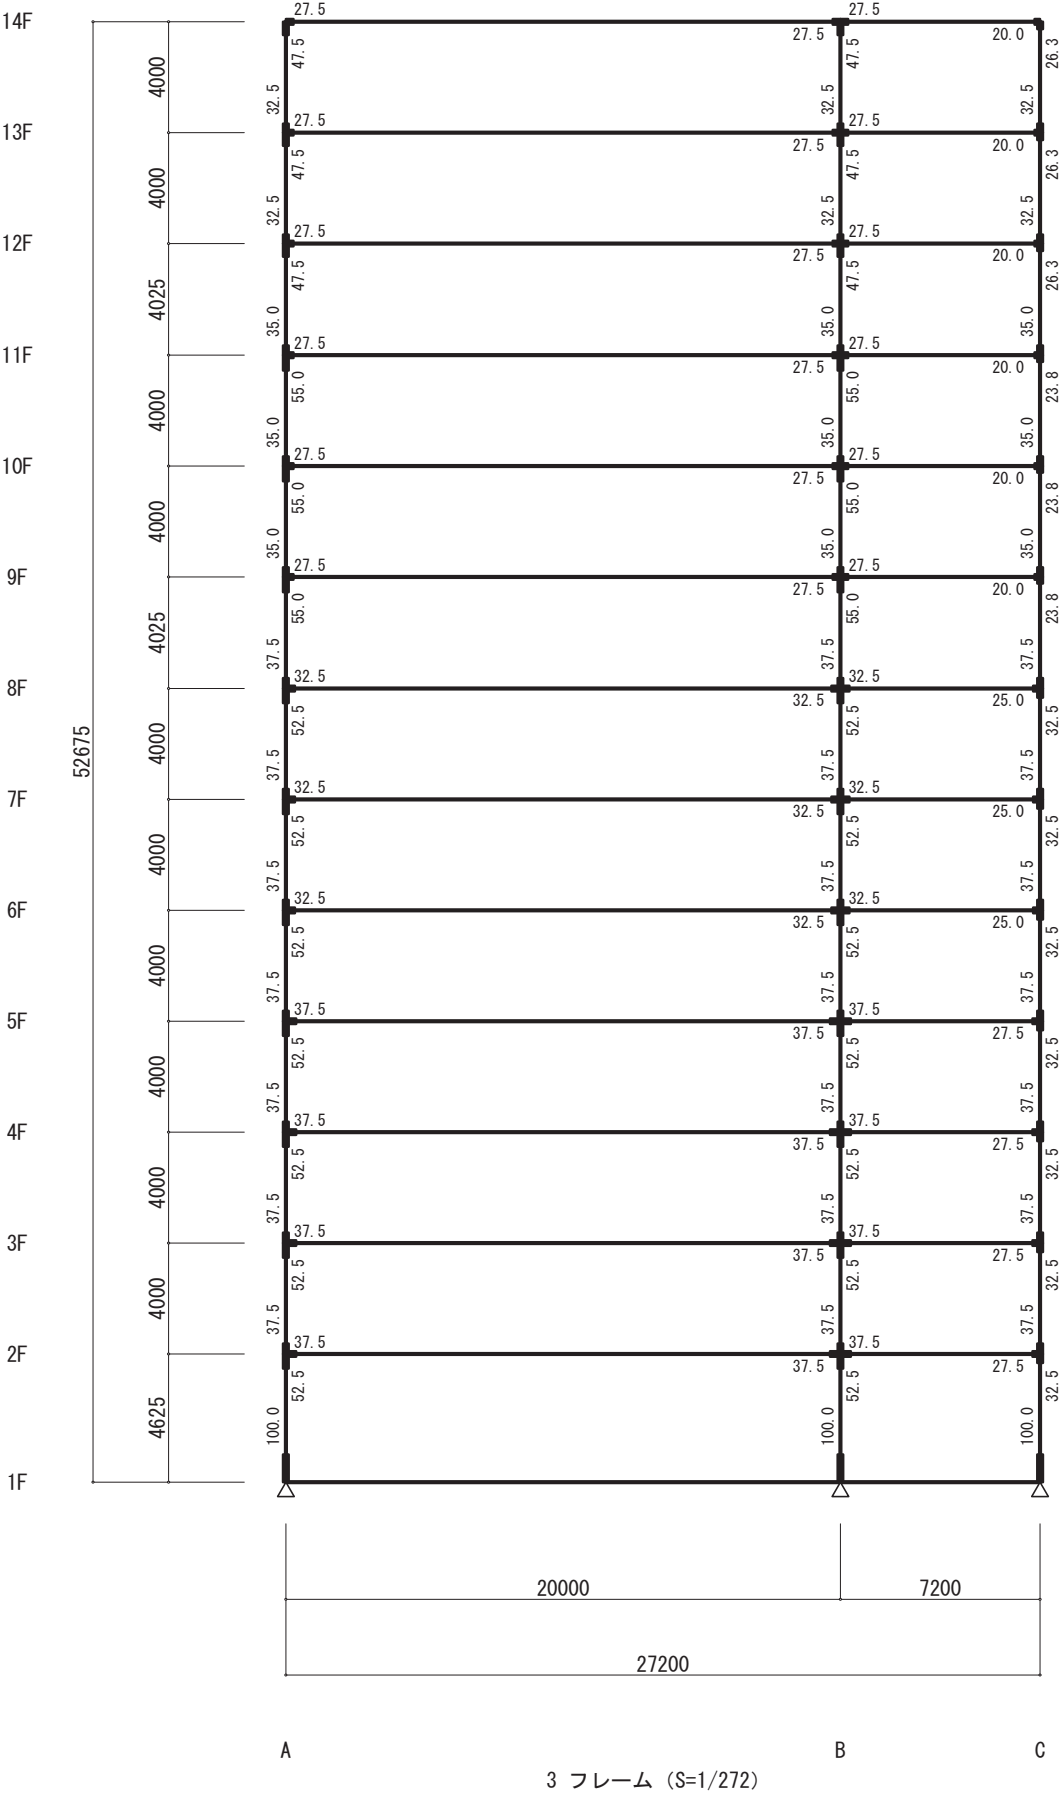


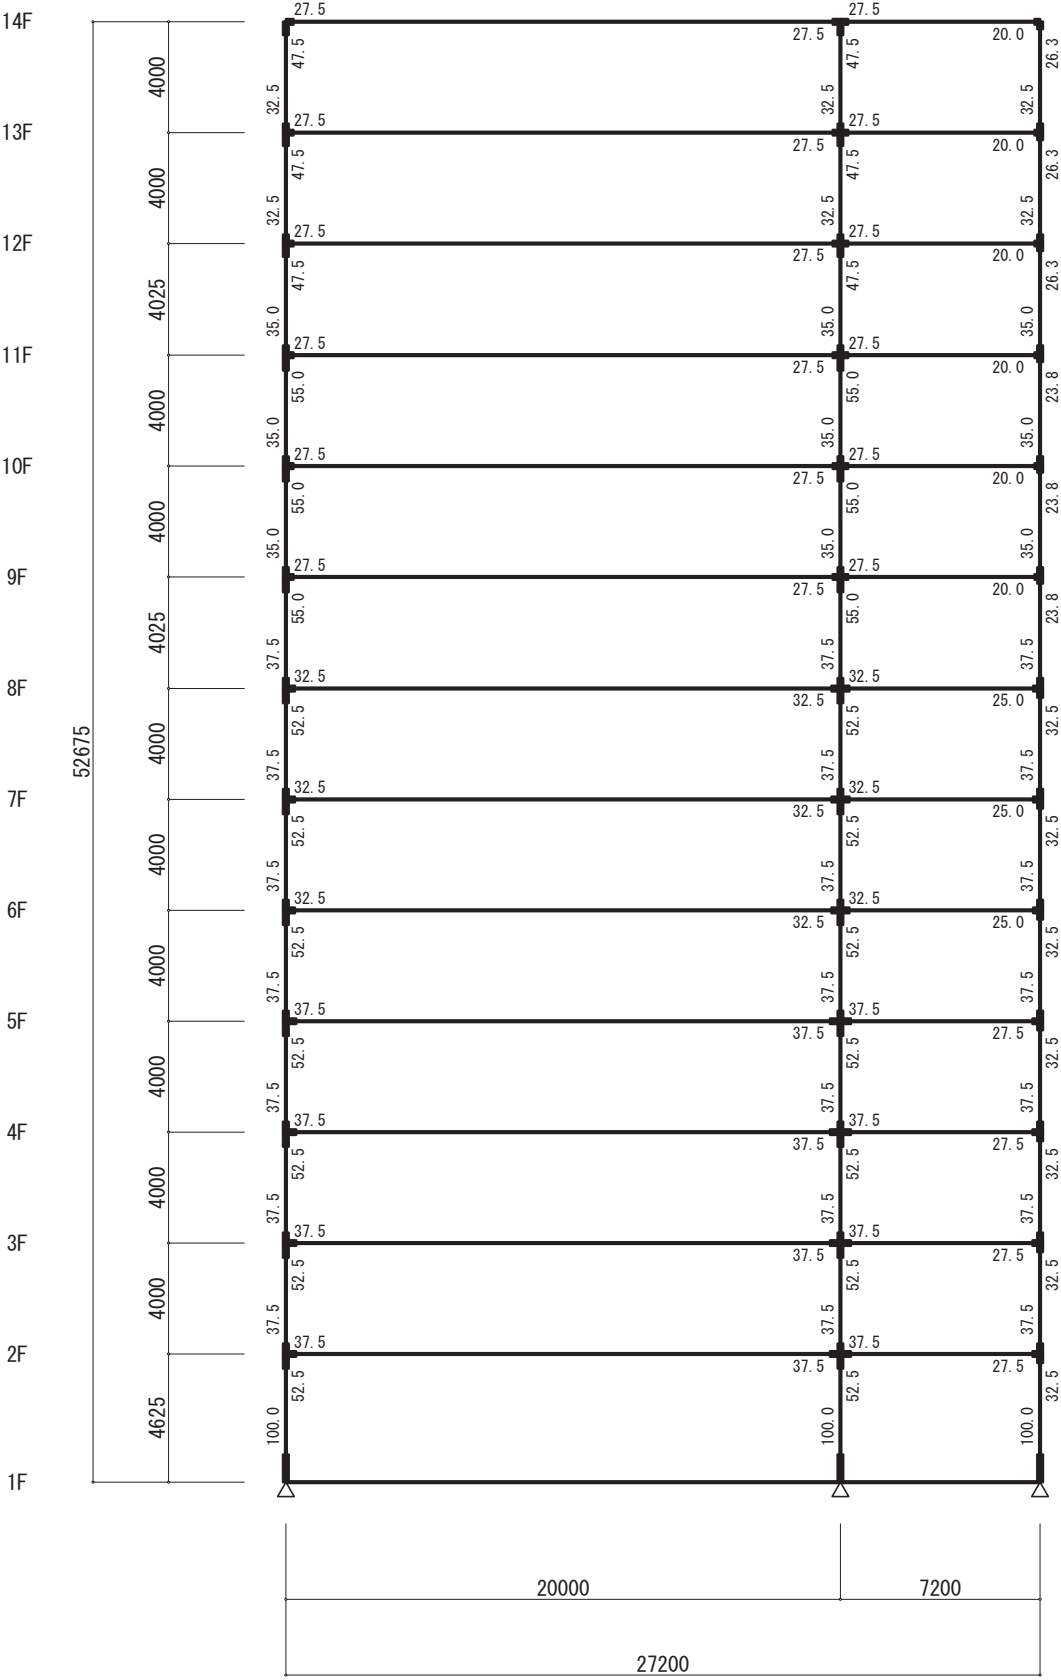

A B C
4 フレーム (S=1/272)

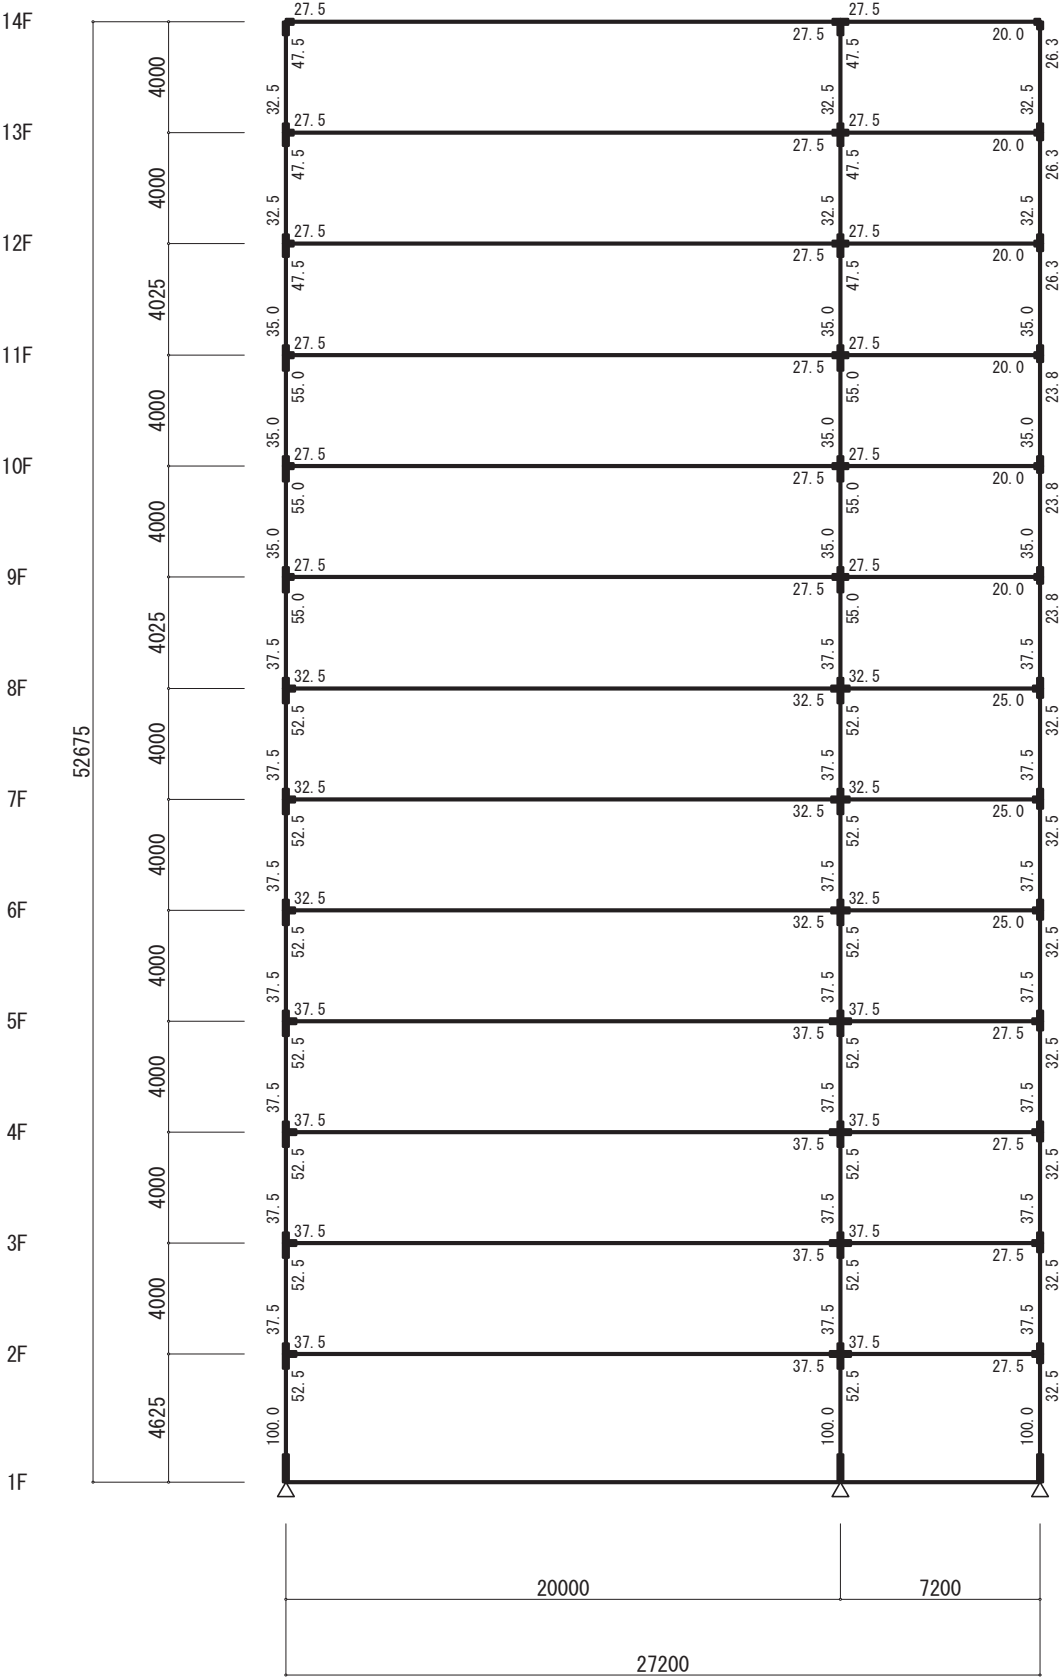

A B C
5 フレーム (S=1/272)

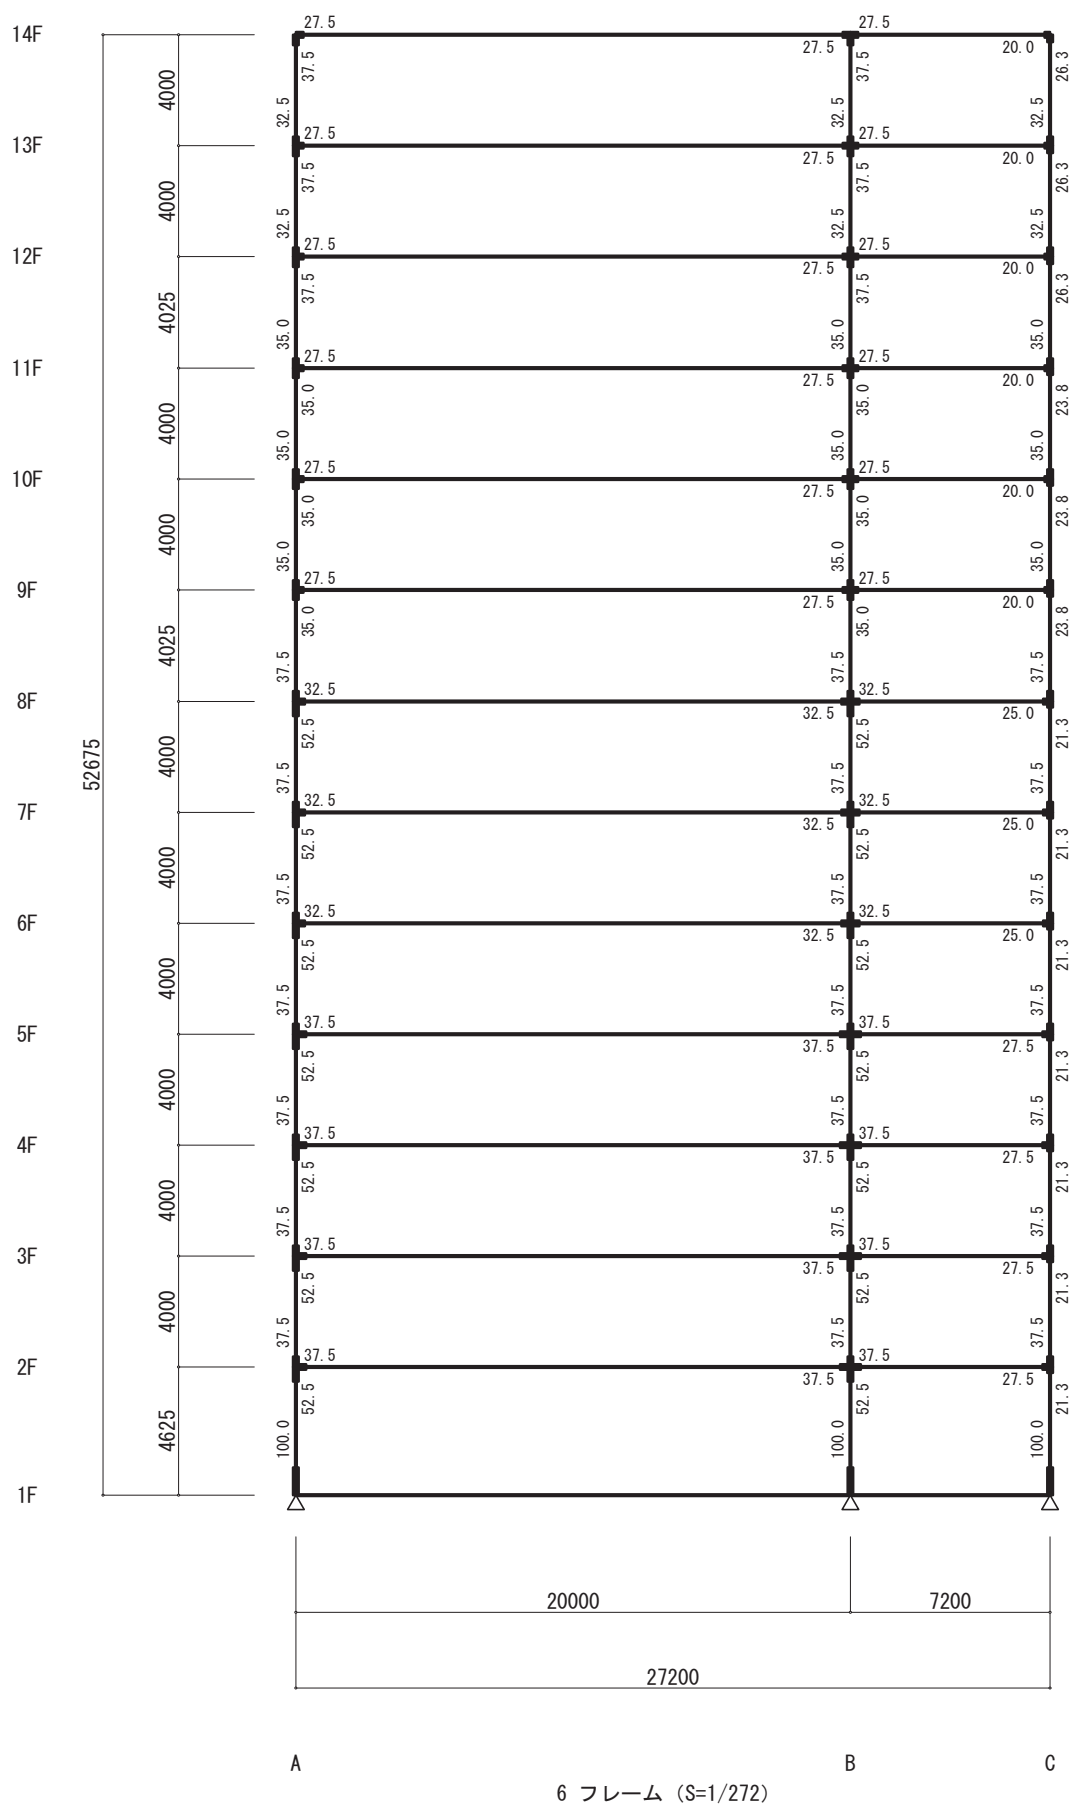

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $L_o/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $L_o/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
14F	D25	D10	D25	D10
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
13F	D25	D10
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
13F	D10	D13	D10	D13
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8保有水平耐力計算

I-8. 1計算条件

I-8. 1. 1基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		13F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2計算条件

増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値		保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cドラック部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4. 1モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1. 00
ho/DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件(%)		鋼材の軸パネが95%、またはコンクリート軸パネが100% (立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4冷間成形角形鋼管の計算

- 局所崩壊層ある場合の取り扱い：
- 1＝ 崩壊形式の判定により局所崩壊層の自動設定を行い
局所崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

SRC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

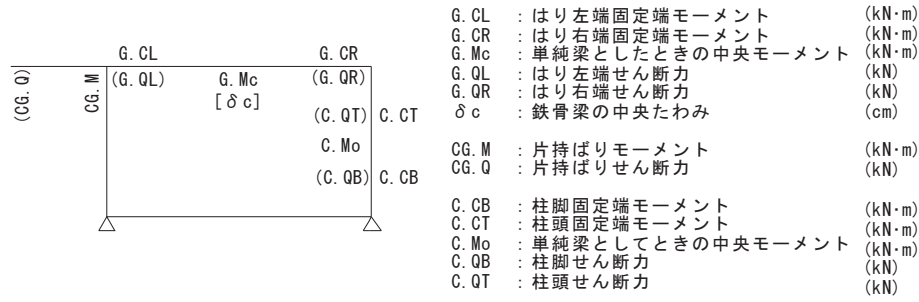

固定荷重＋積載荷重

14F	52675	4000	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)
13F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
12F		4025	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
11F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
10F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
9F		4025	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
8F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
7F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
6F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
5F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
4F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
3F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	58.7 (48.6)
2F		4625	59.5 (49.3)	89.9 [0.04]	59.5 (49.3)	53.6 (44.4)	81.1 [0.08]	53.6 (44.4)	53.6 (44.4)	81.1 [0.08]	53.6 (44.4)	53.6 (44.4)	81.1 [0.08]	59.5 (49.3)
1F			286.4 (226.7)	436.8	286.4 (226.7)	286.4 (226.7)	436.8	286.4 (226.7)	286.4 (226.7)	436.8	286.4 (226.7)	286.4 (226.7)	436.8	286.4 (226.7)
			7200	7200		7200		7200		7200		7200		
			36000											

1 2 3 4 5 6


A フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

14F	52675	4000	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	
13F		4000	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	
12F		4025	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	
11F		4000	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	
10F		4000	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	
9F		4025	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	
8F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
7F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
6F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
5F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
4F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
3F		4000	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
2F		4625	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	
1F			342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	
			7200	7200			7200			7200			7200		
			36000												


1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

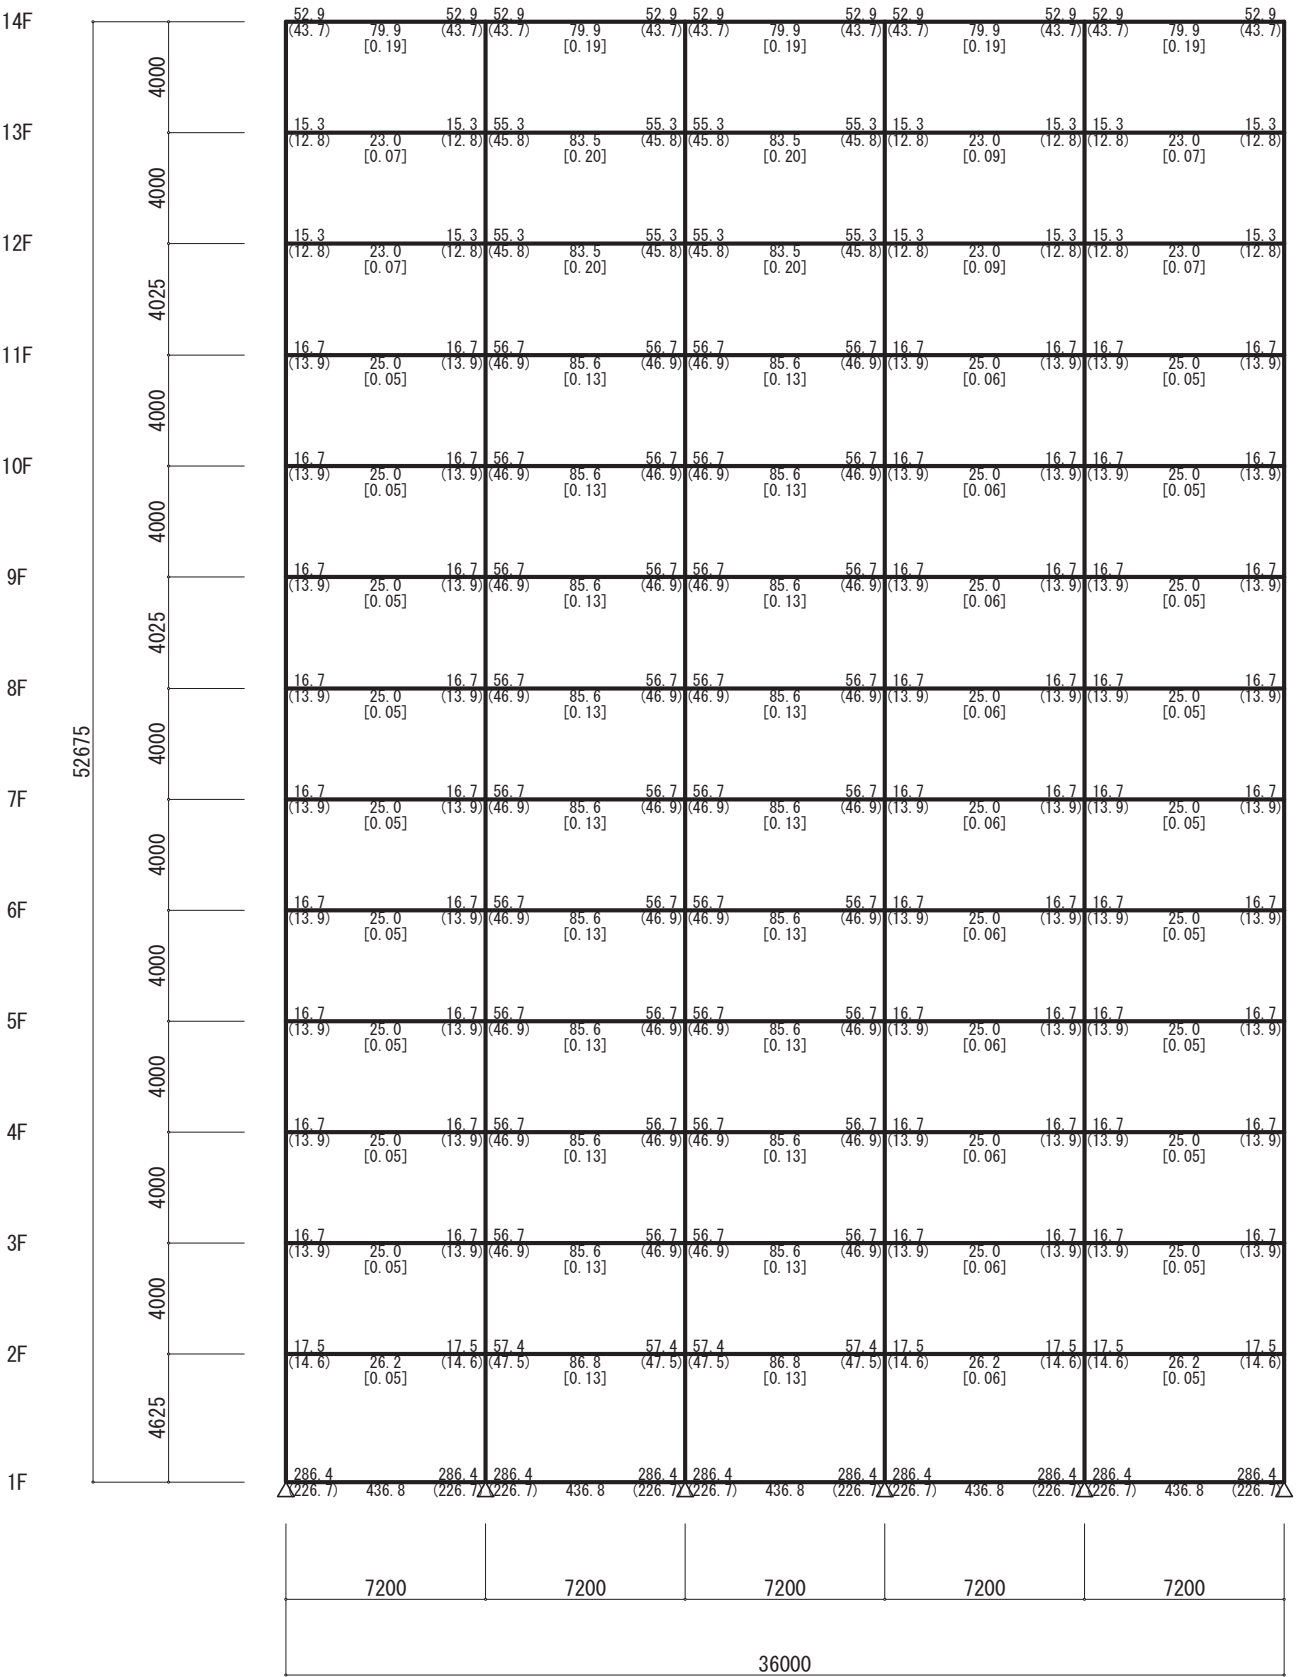


1 2 3 4 5 6
C フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

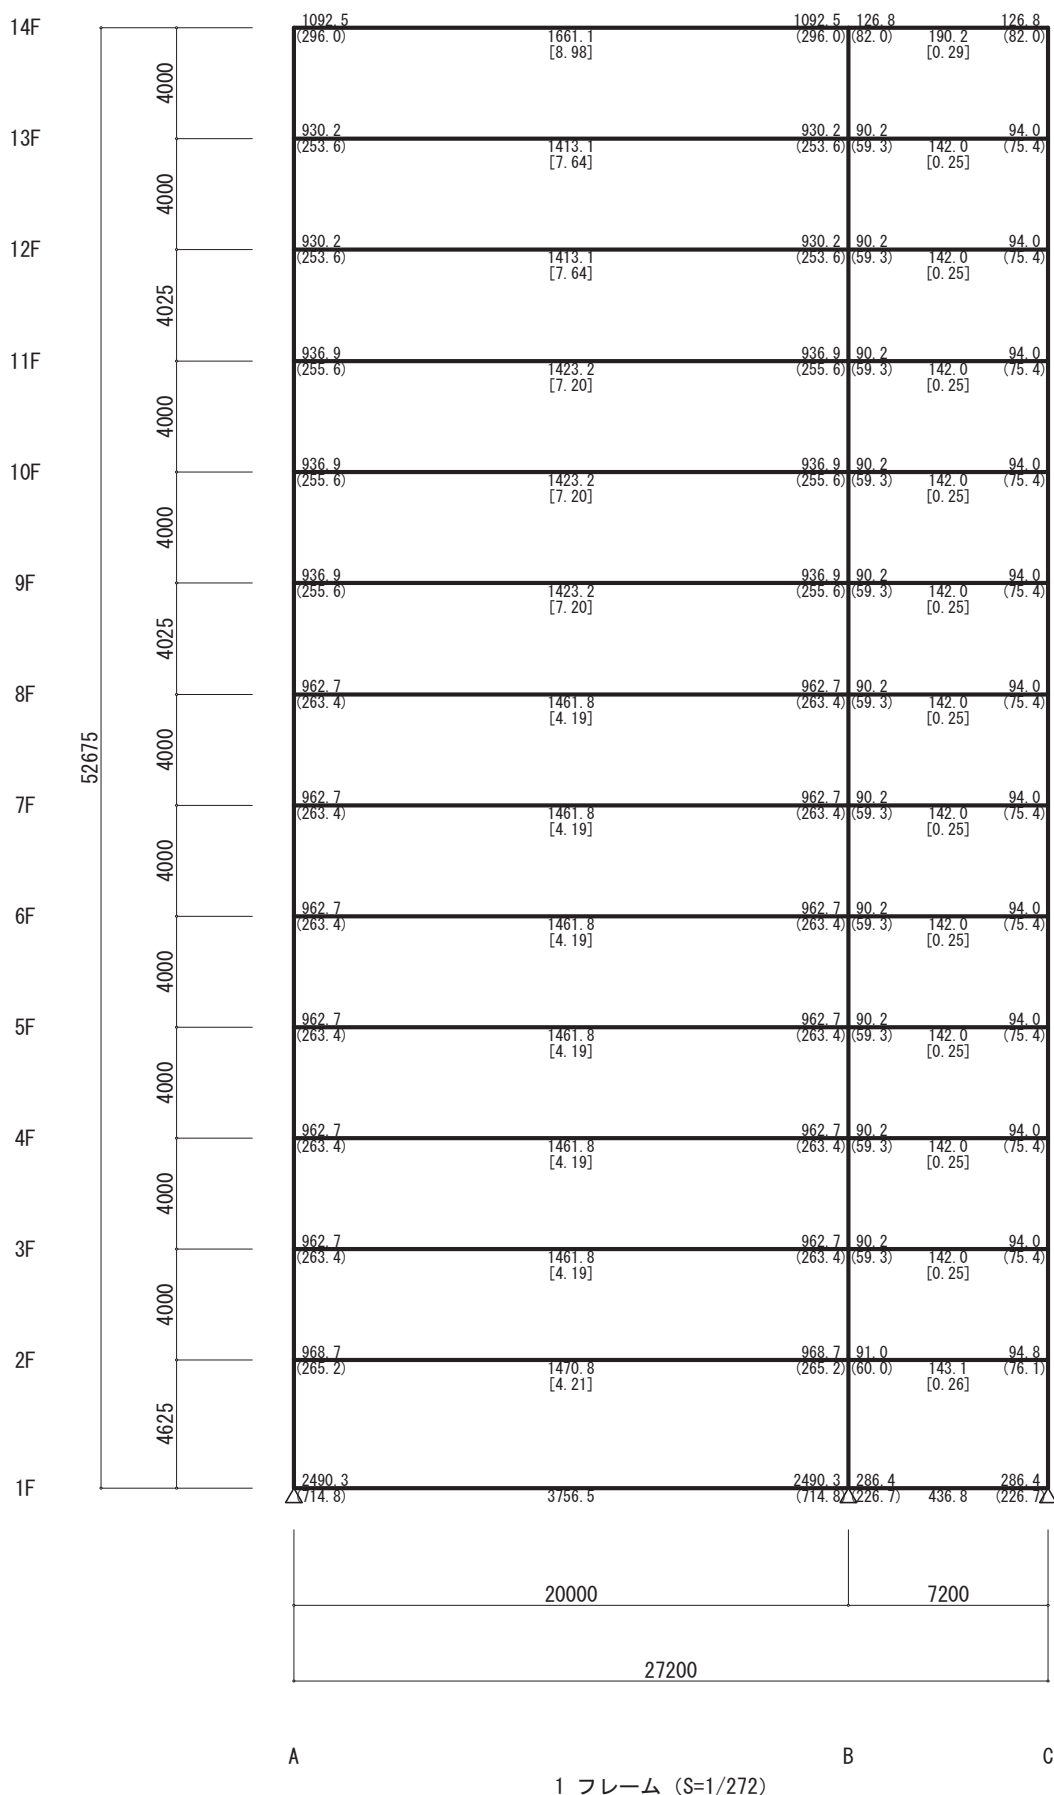


固定荷重+積載荷重

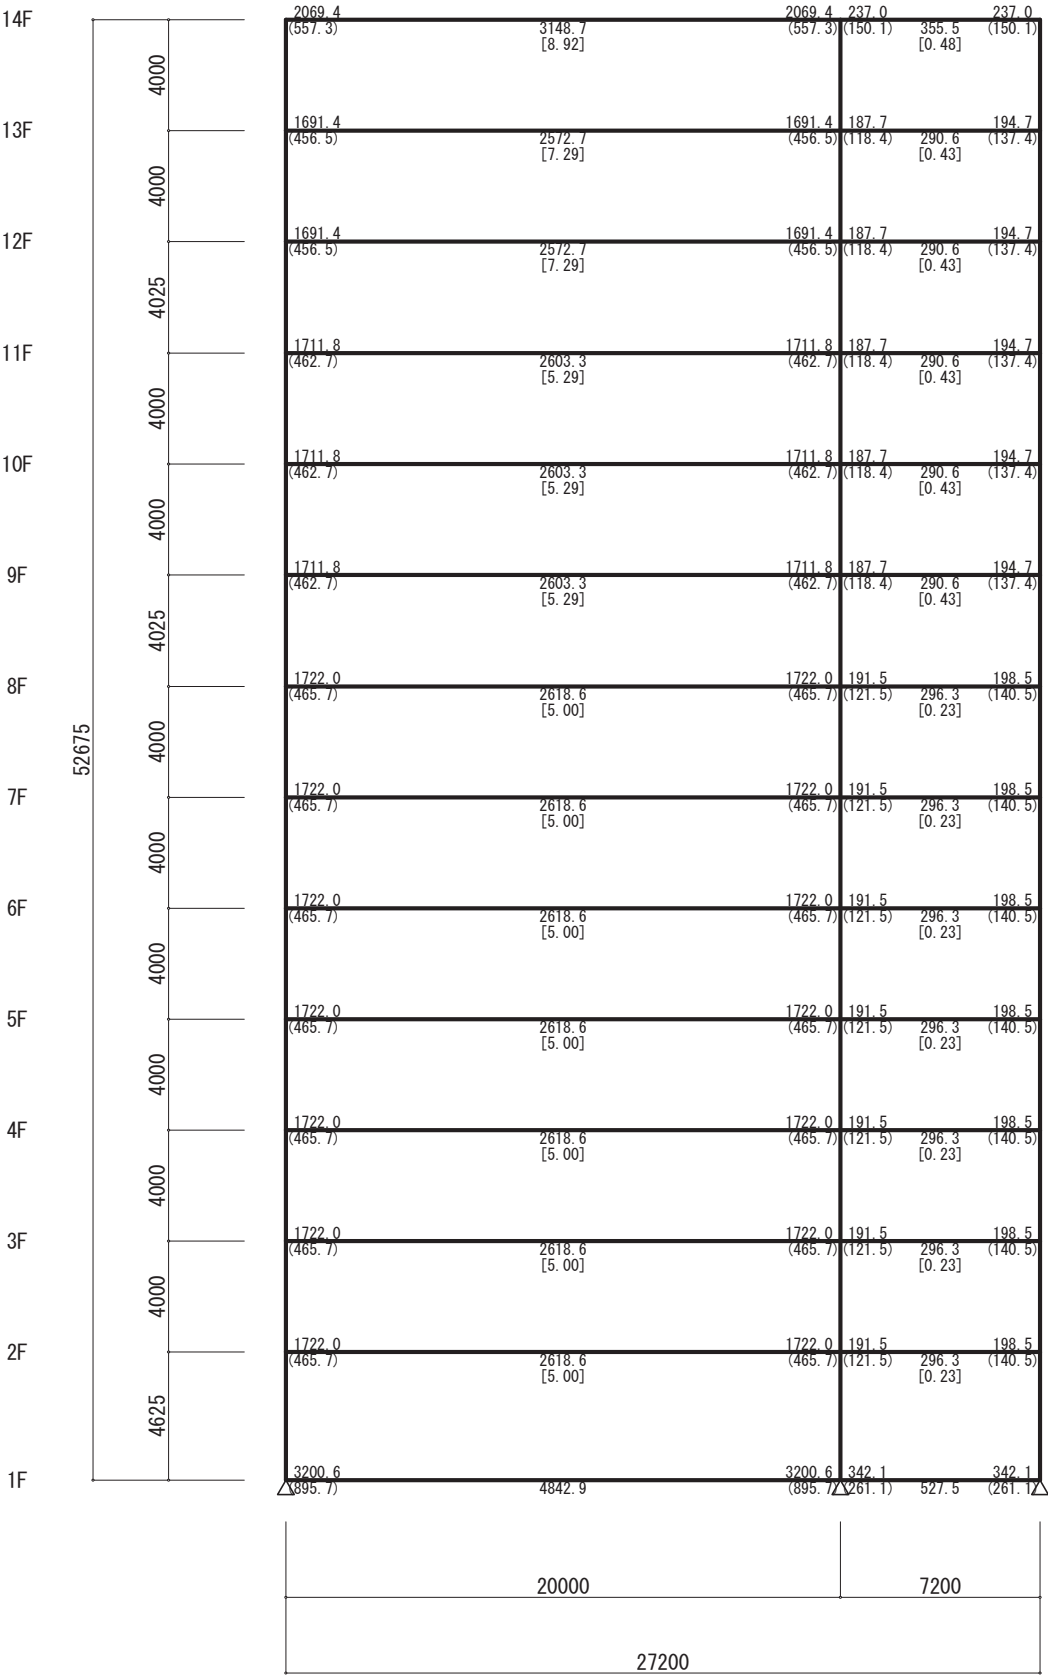


A 2 フレーム (S=1/272) B C


固定荷重+積載荷重

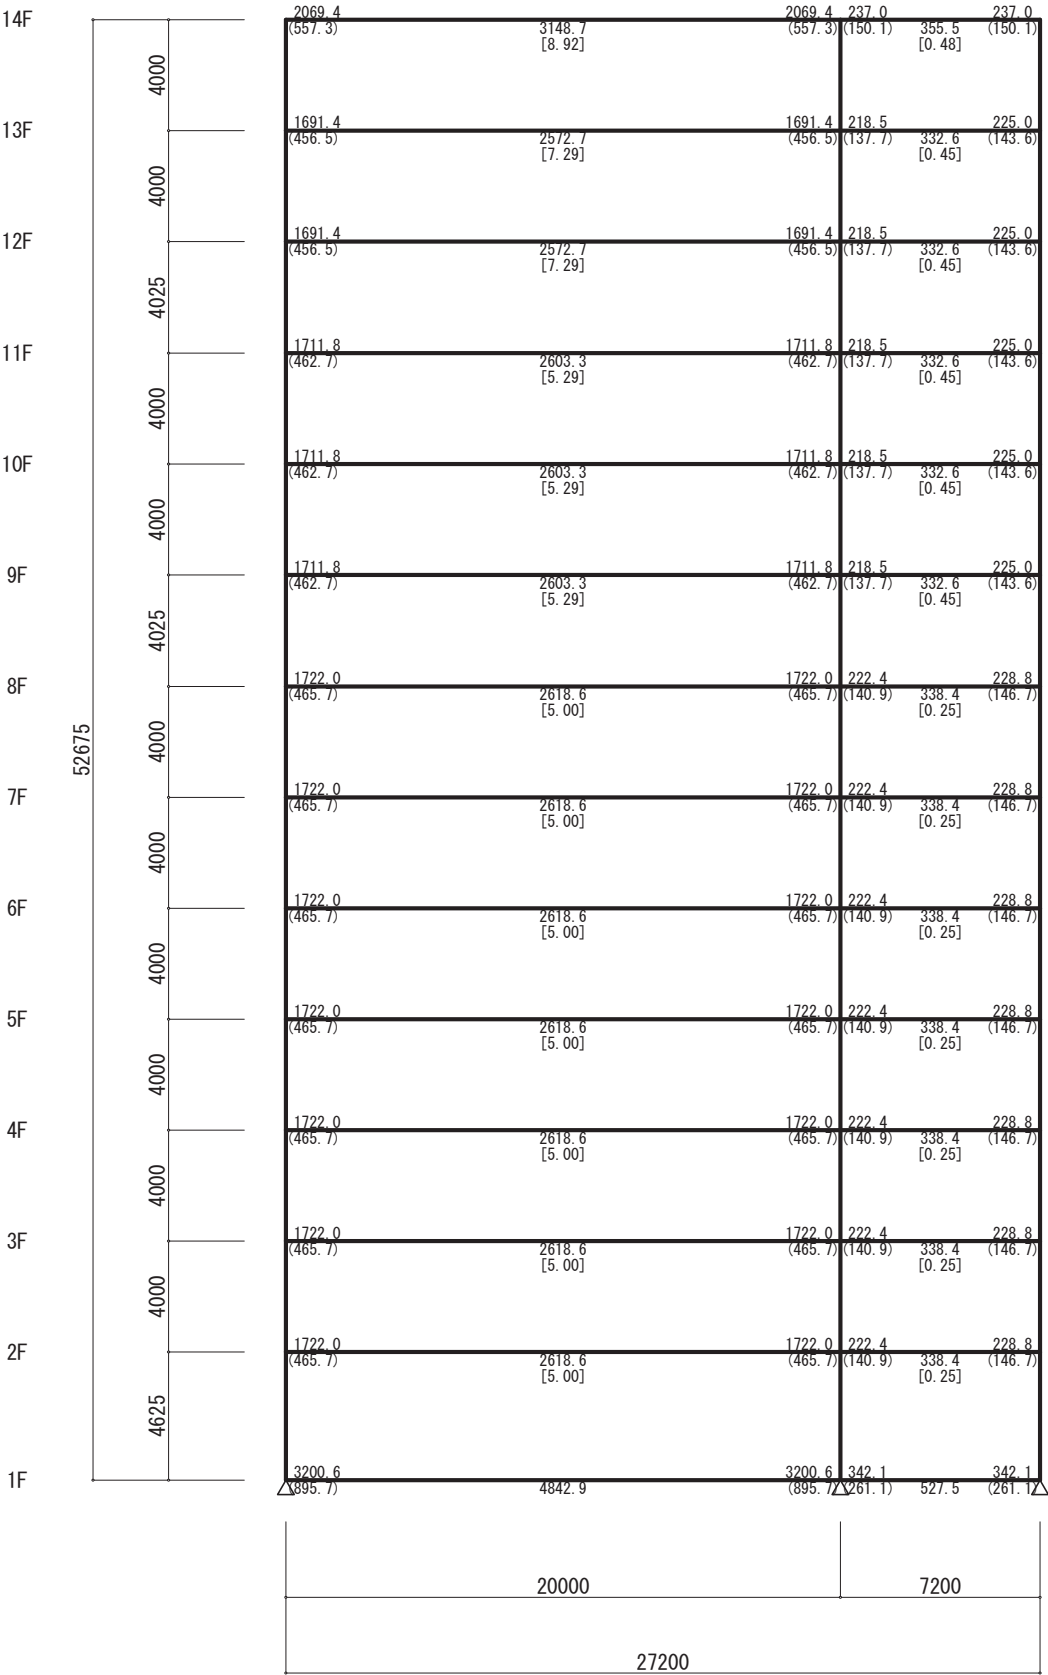

固定荷重+積載荷重

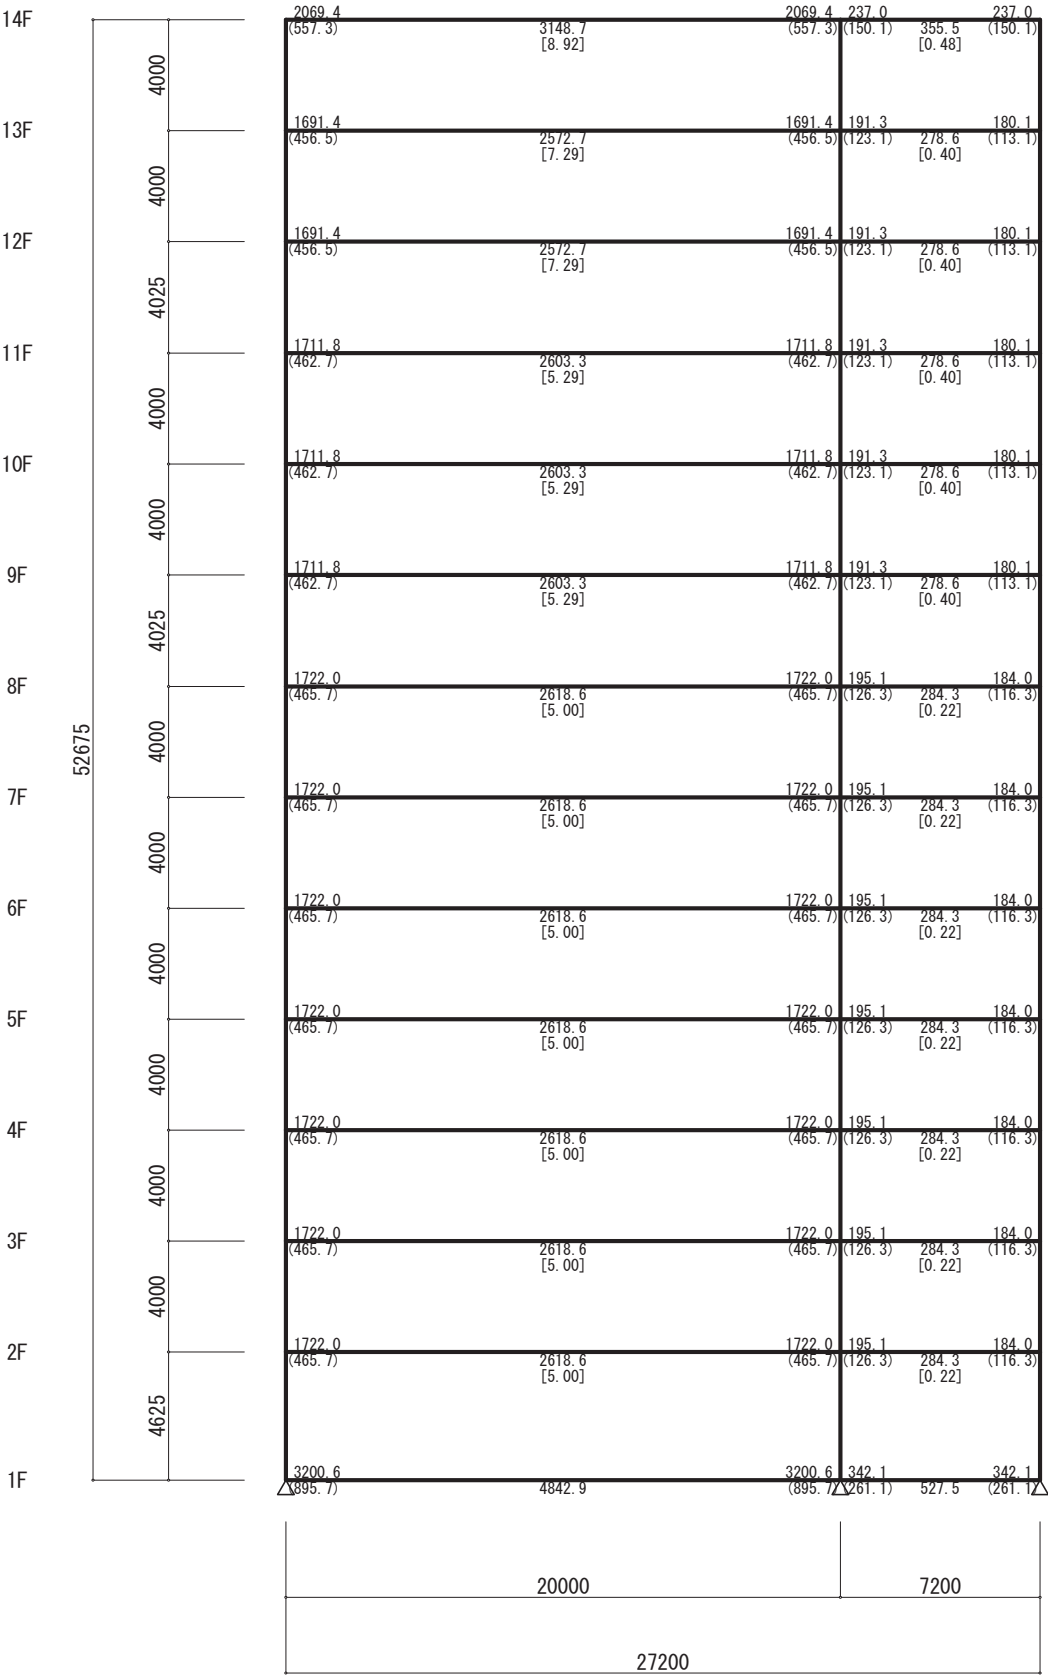


固定荷重+積載荷重

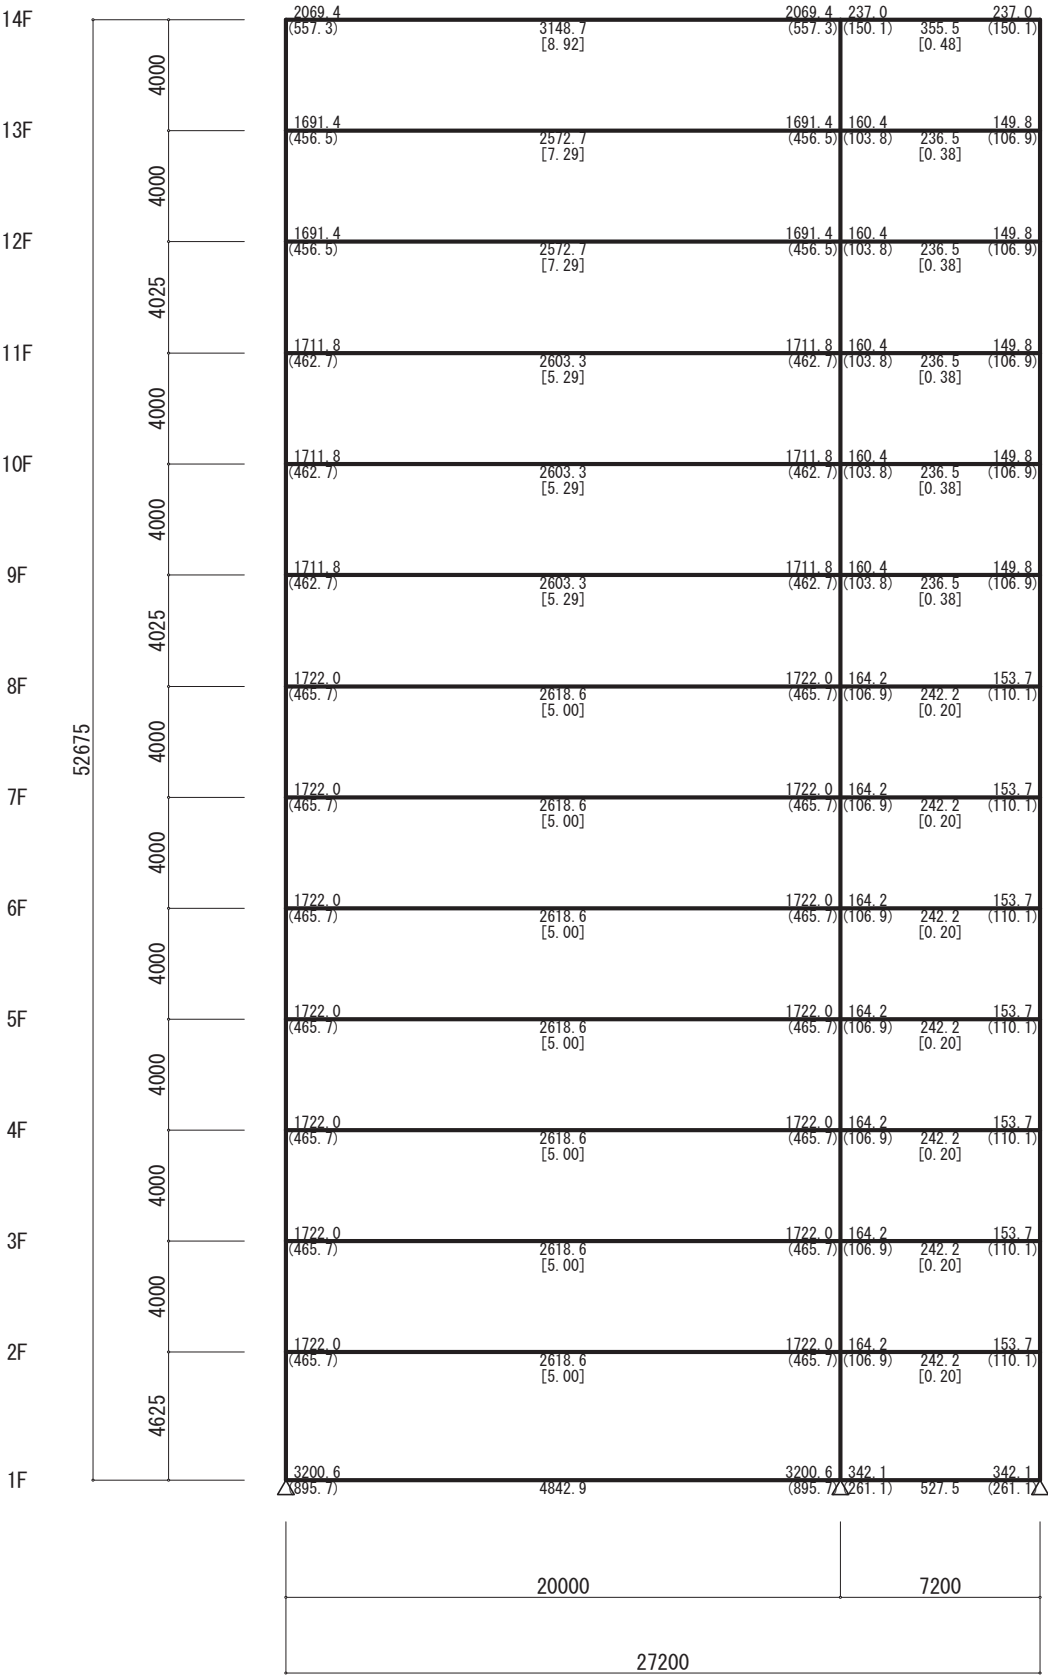

A 5 フレーム (S=1/272) B C

固定荷重＋積載荷重

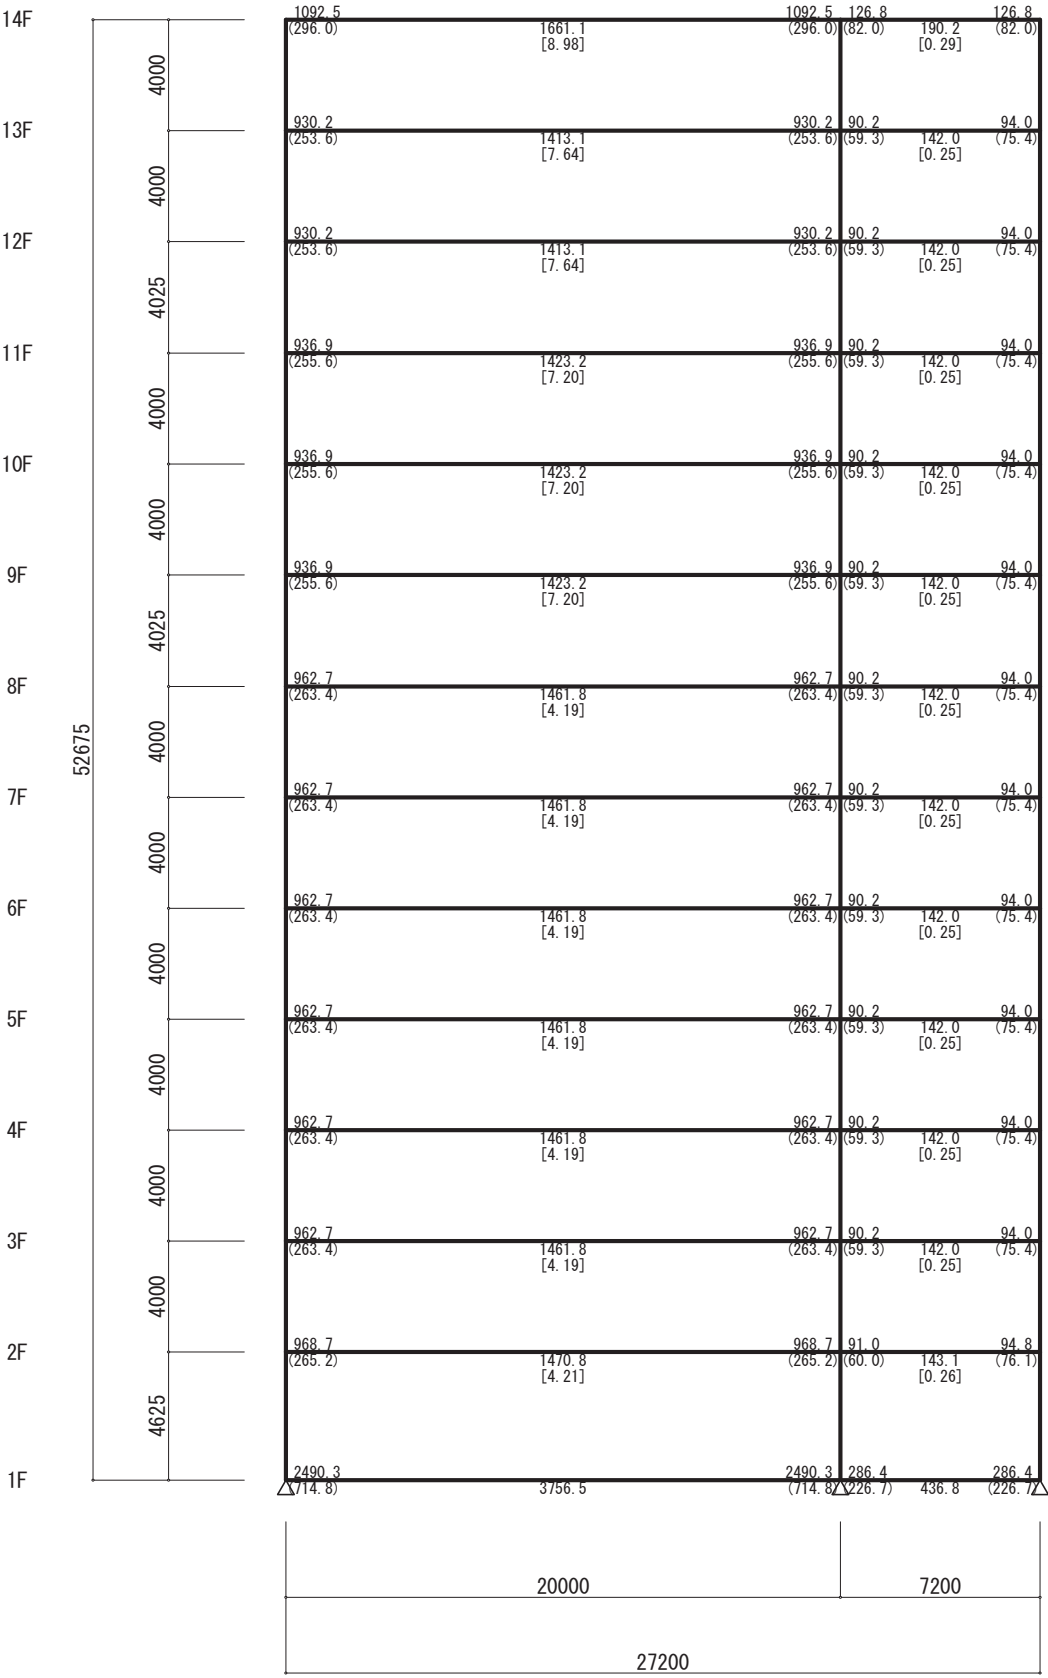

A 6 フレーム (S=1/272) B C

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	2	3	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	3	4	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	4	5	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	5	6	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
13F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
11F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
10F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
9F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
8F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
7F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
6F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
5F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
4F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
3F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
2F	1	2	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	3	4	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	4	5	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	5	6	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	2	3	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	3	4	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	4	5	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	5	6	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
13F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
12F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
11F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
10F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
9F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
8F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	2	3	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	3	4	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	4	5	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	5	6	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
13F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
12F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
11F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
13F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	968.7	968.7	1470.8	265.2	265.2	0.0	0.0	4.213
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
12F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
12F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
12F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
12F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
13F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	968.7	968.7	1470.8	265.2	265.2	0.0	0.0	4.213
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量


A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段：D.L（固定荷重重量）（kN）


中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

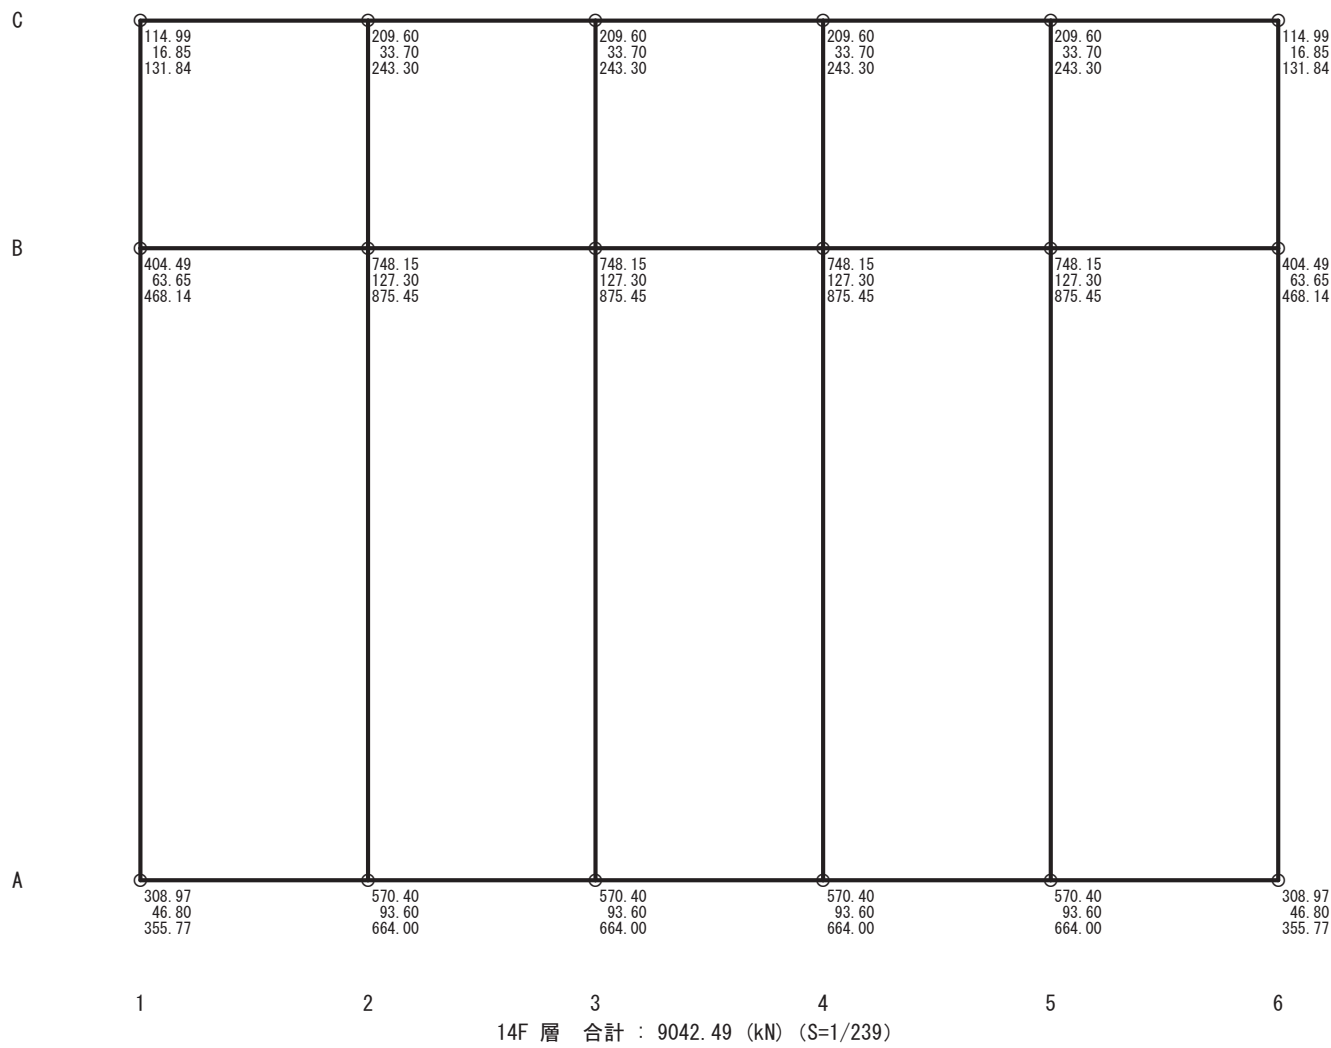


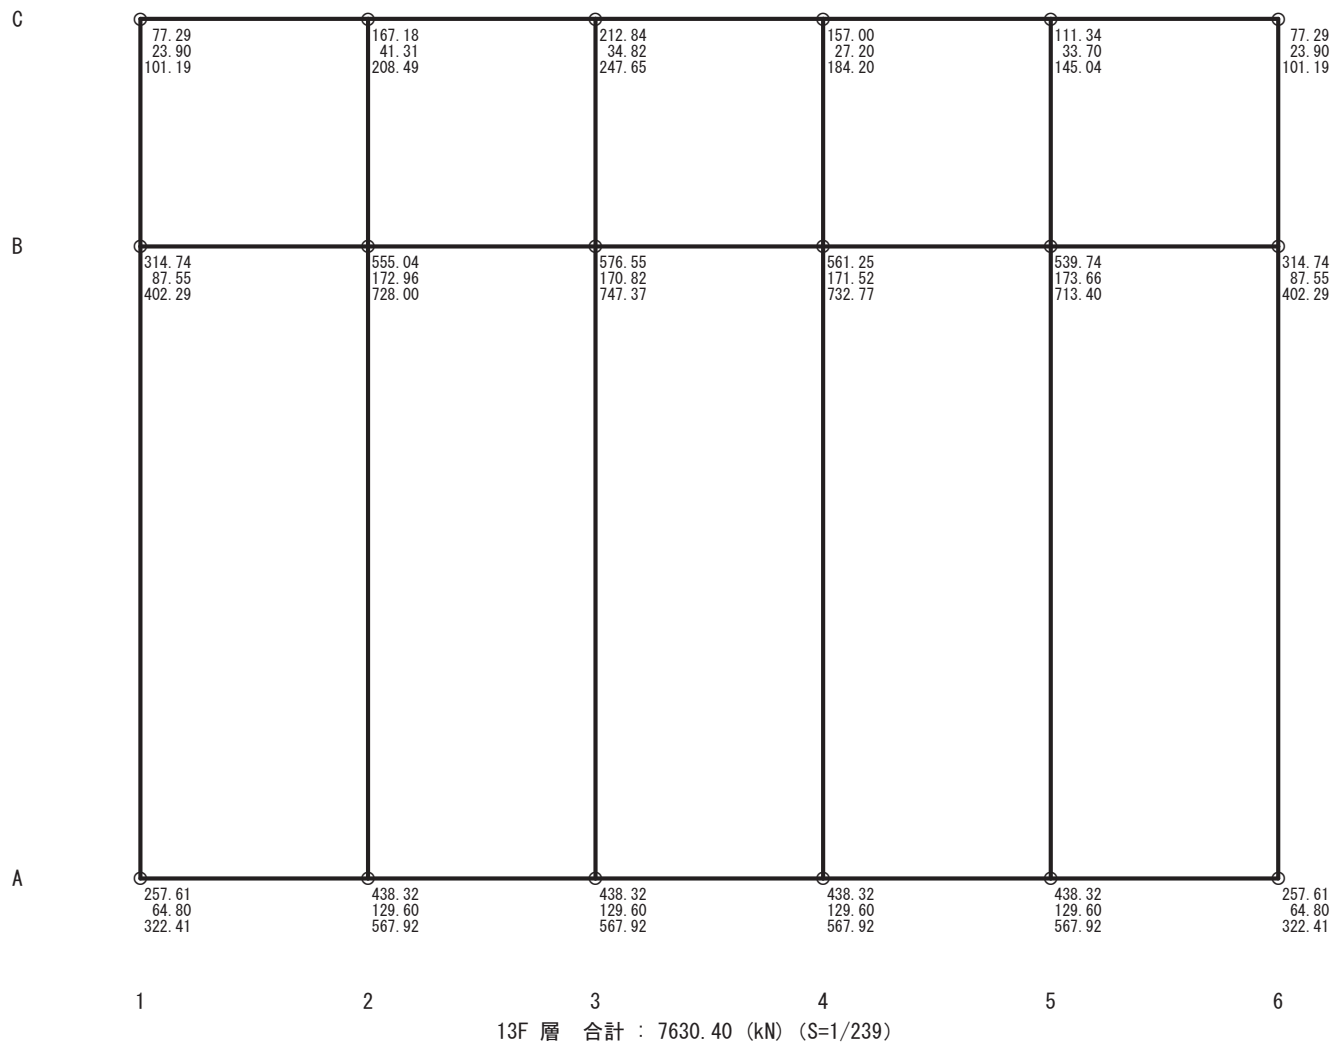


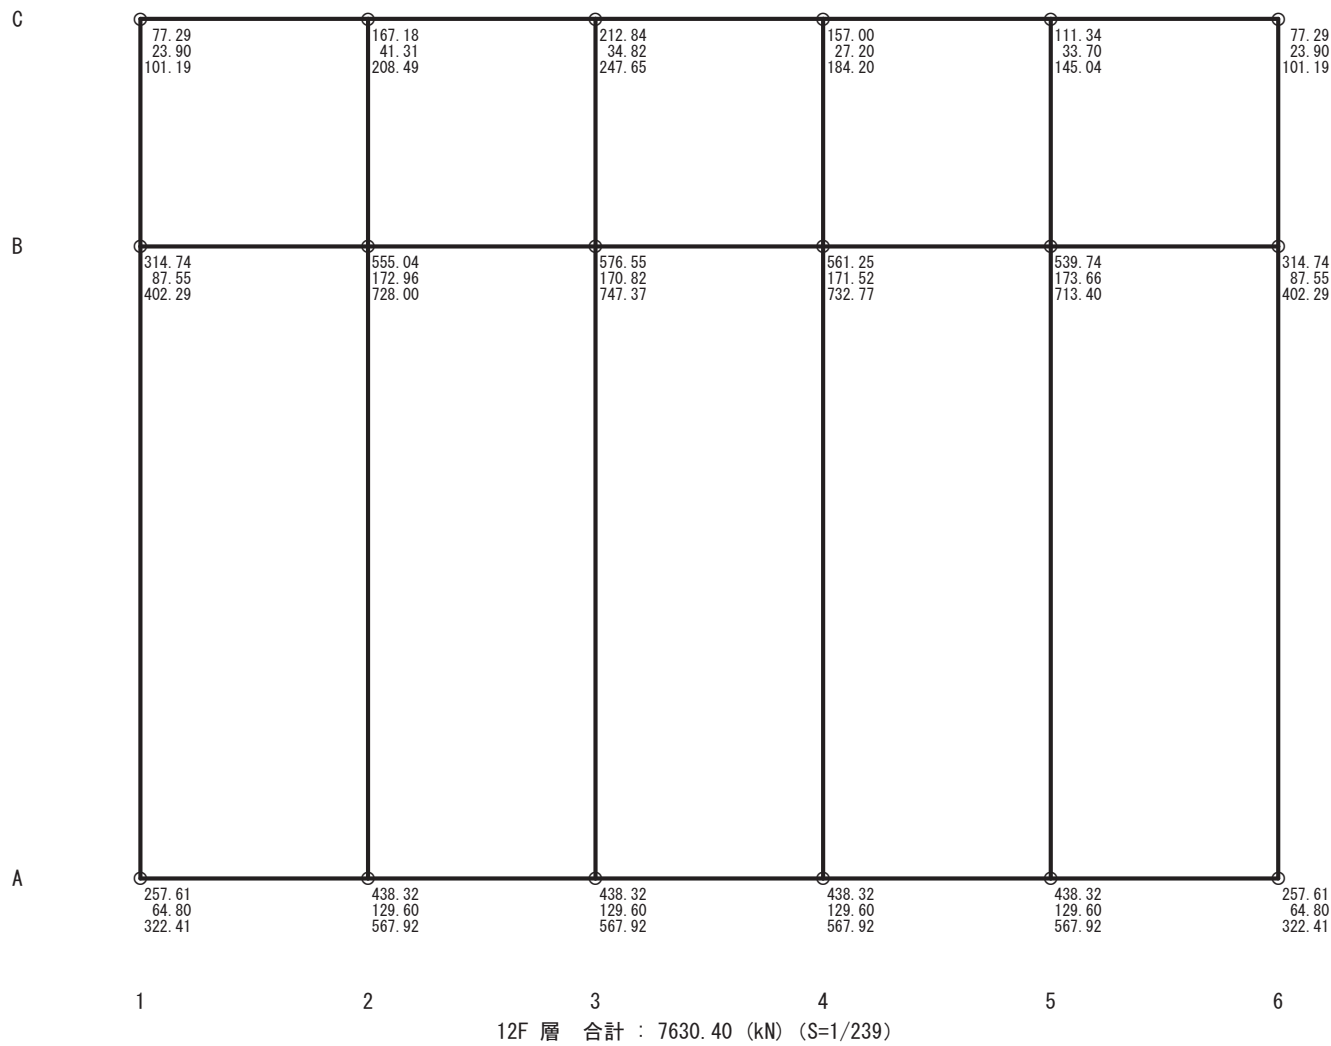


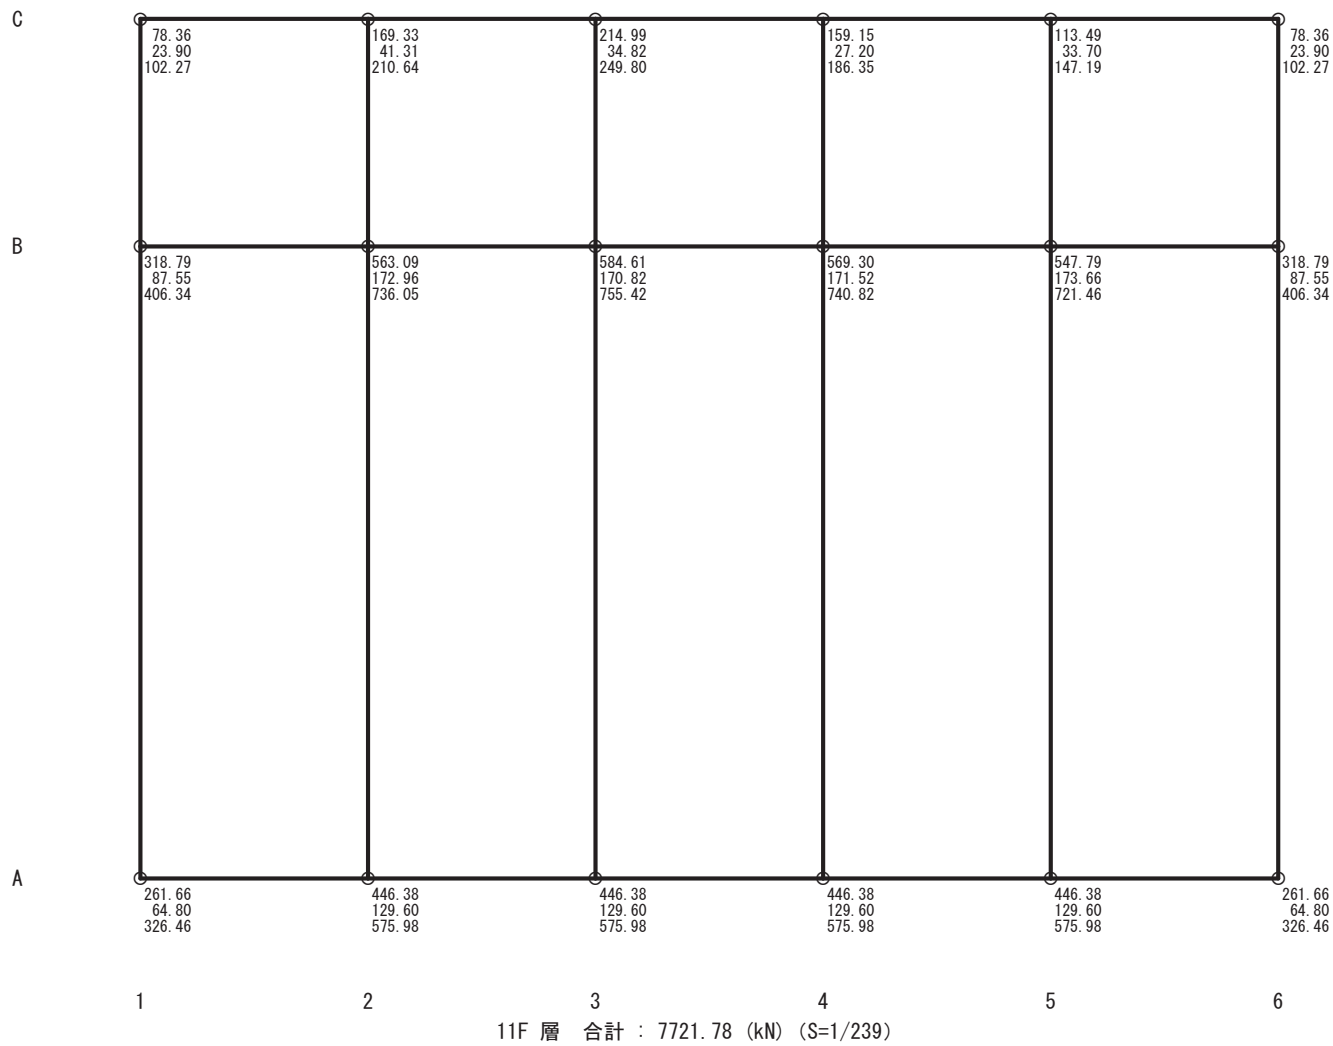


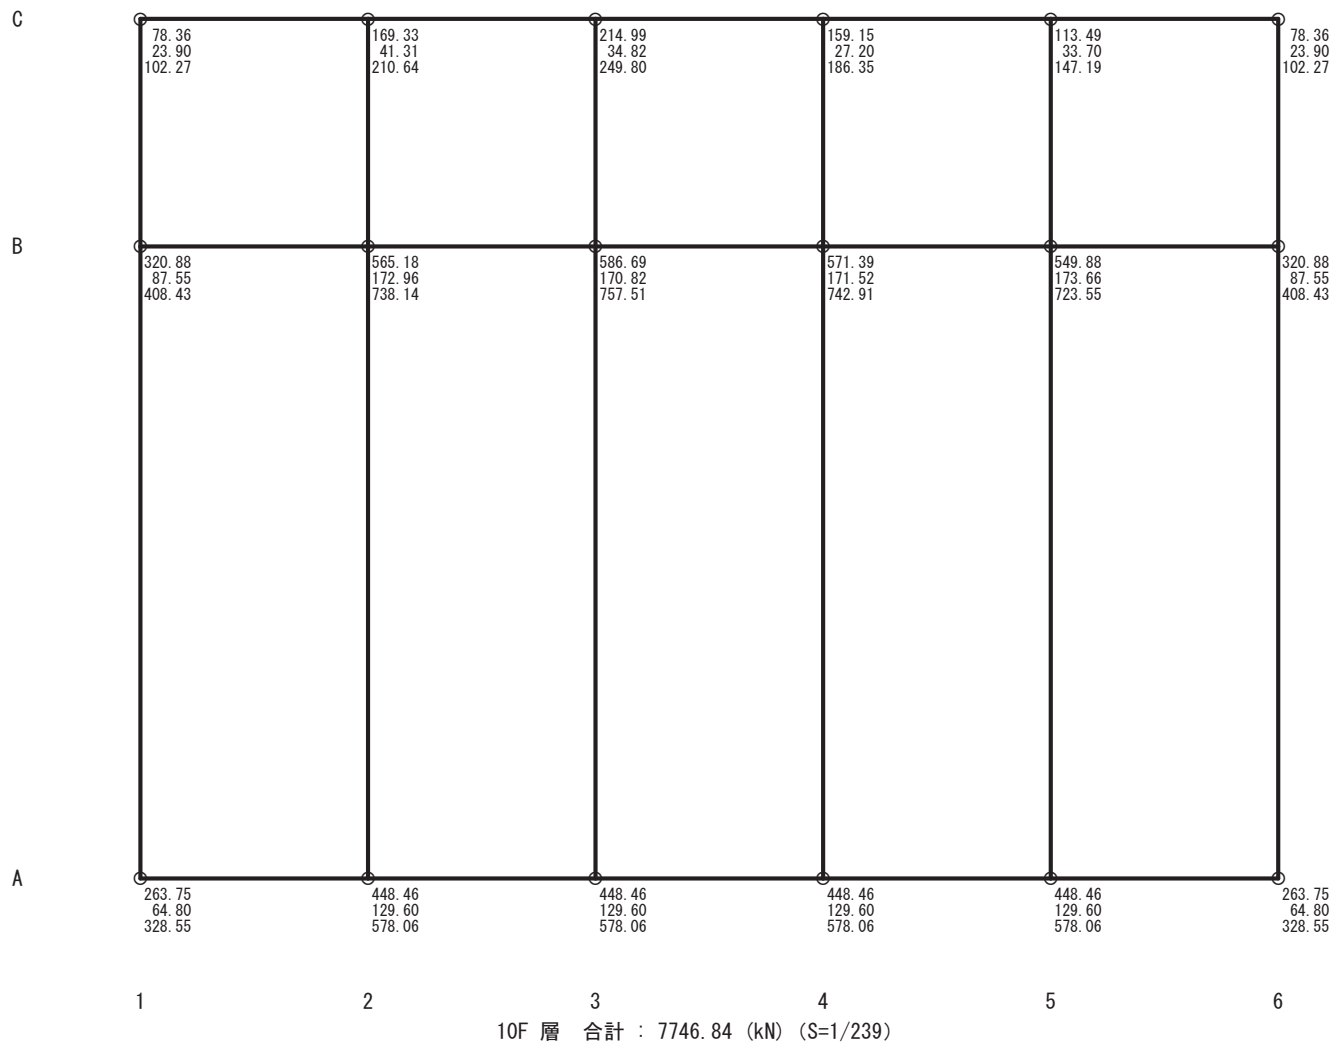


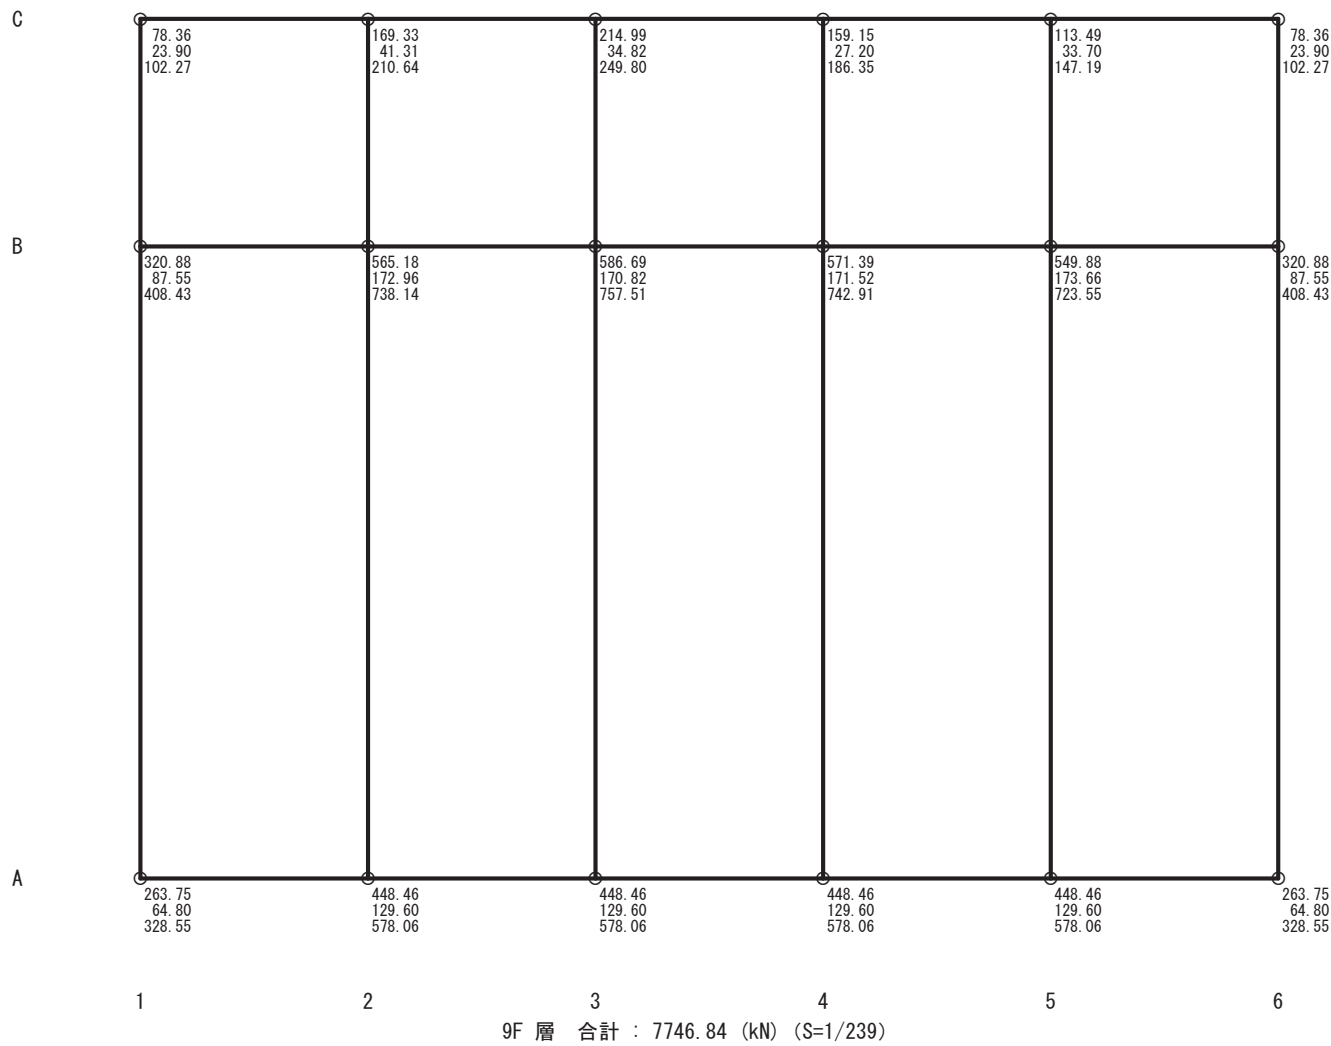


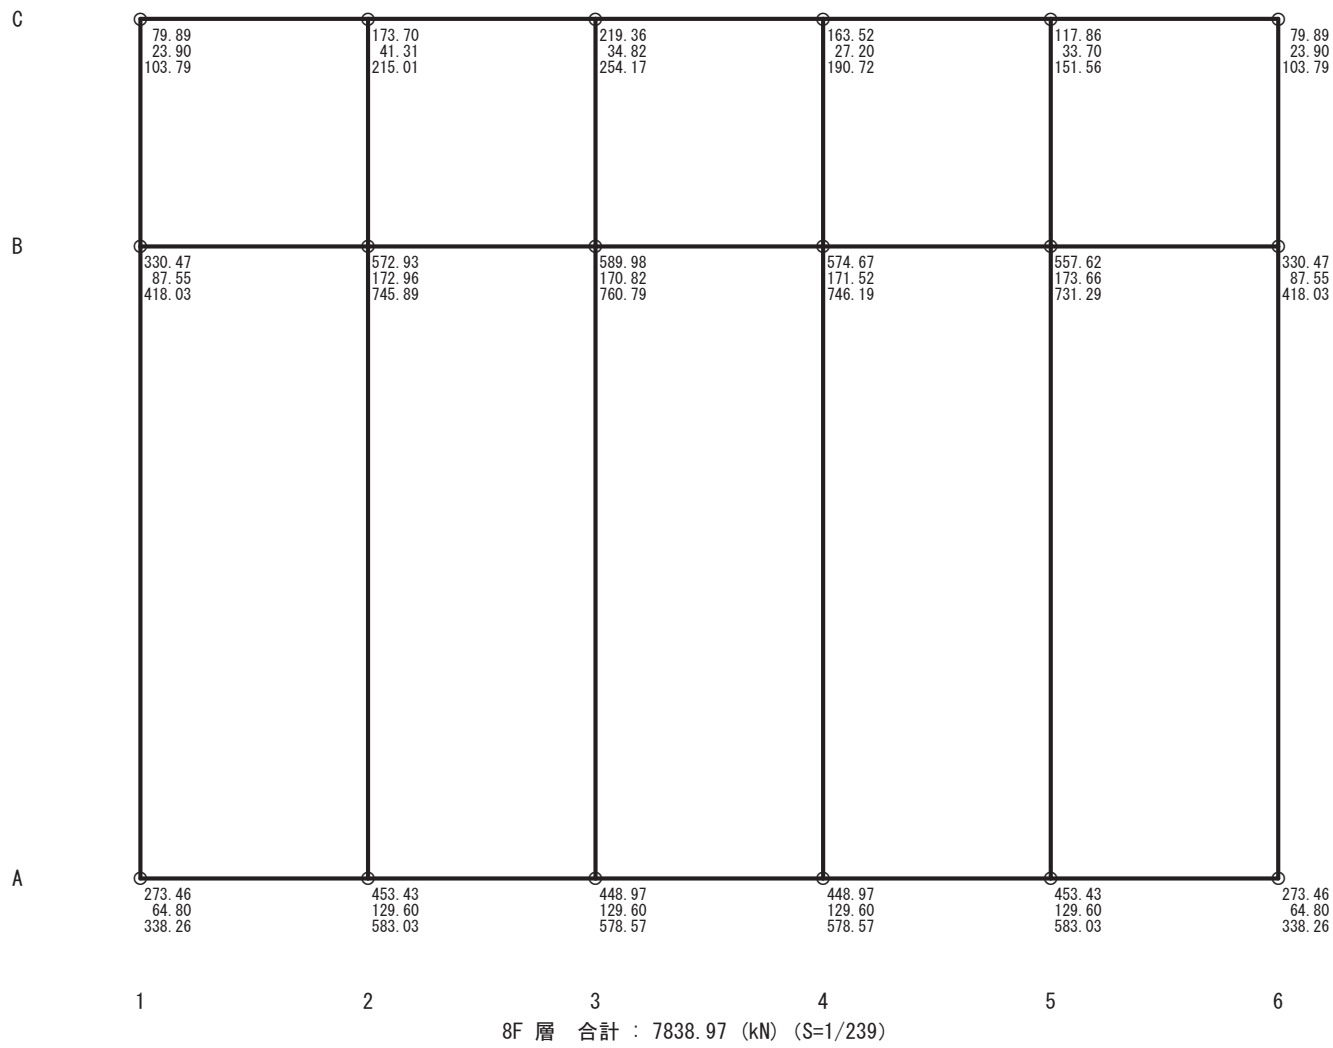


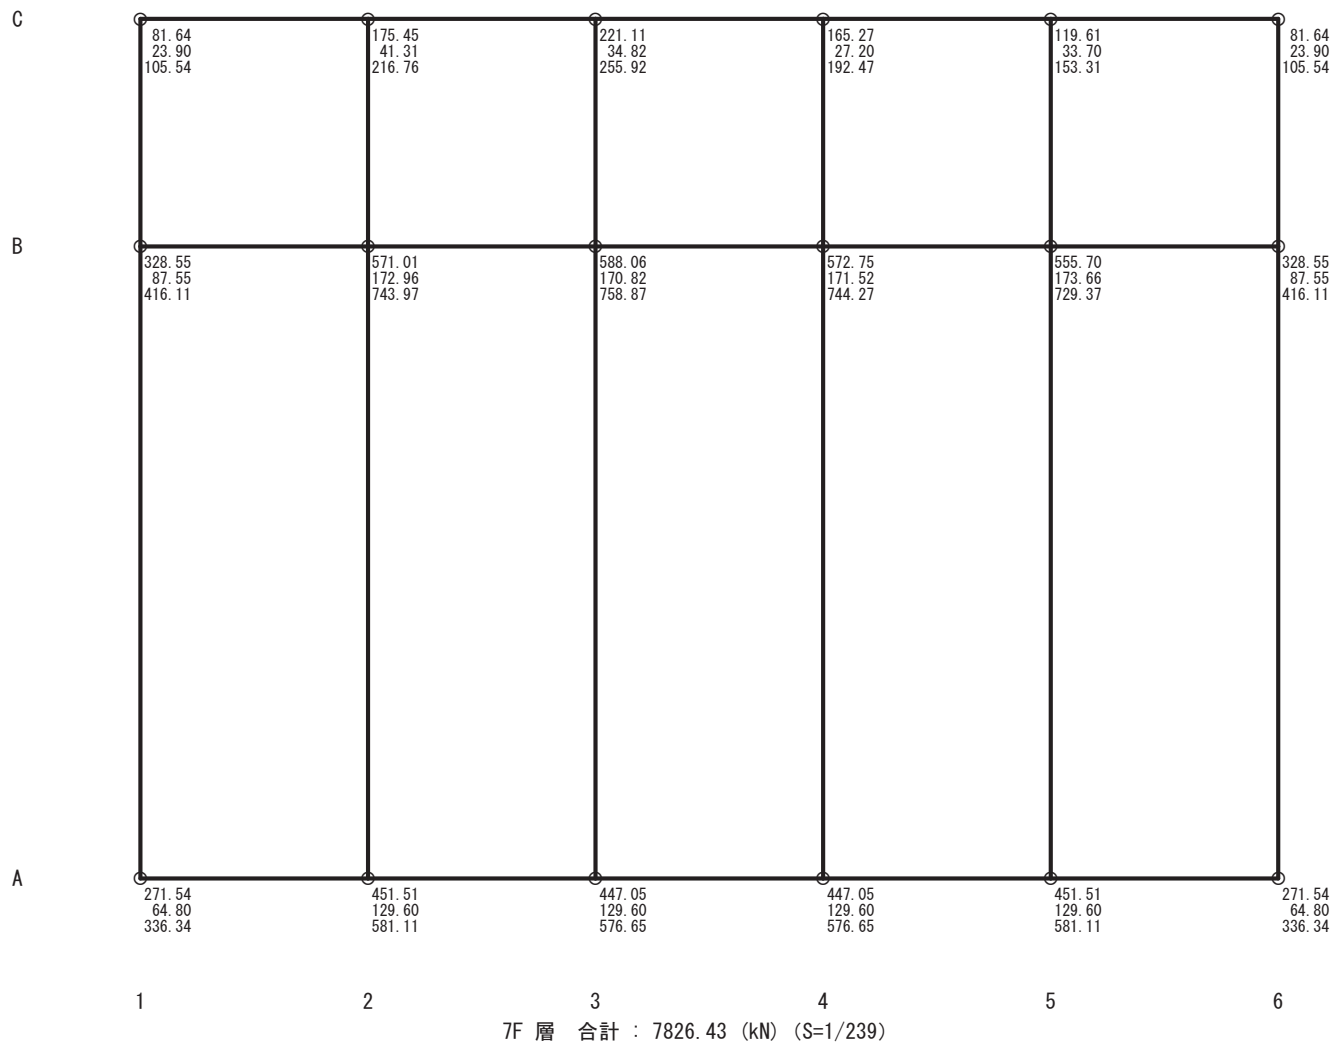


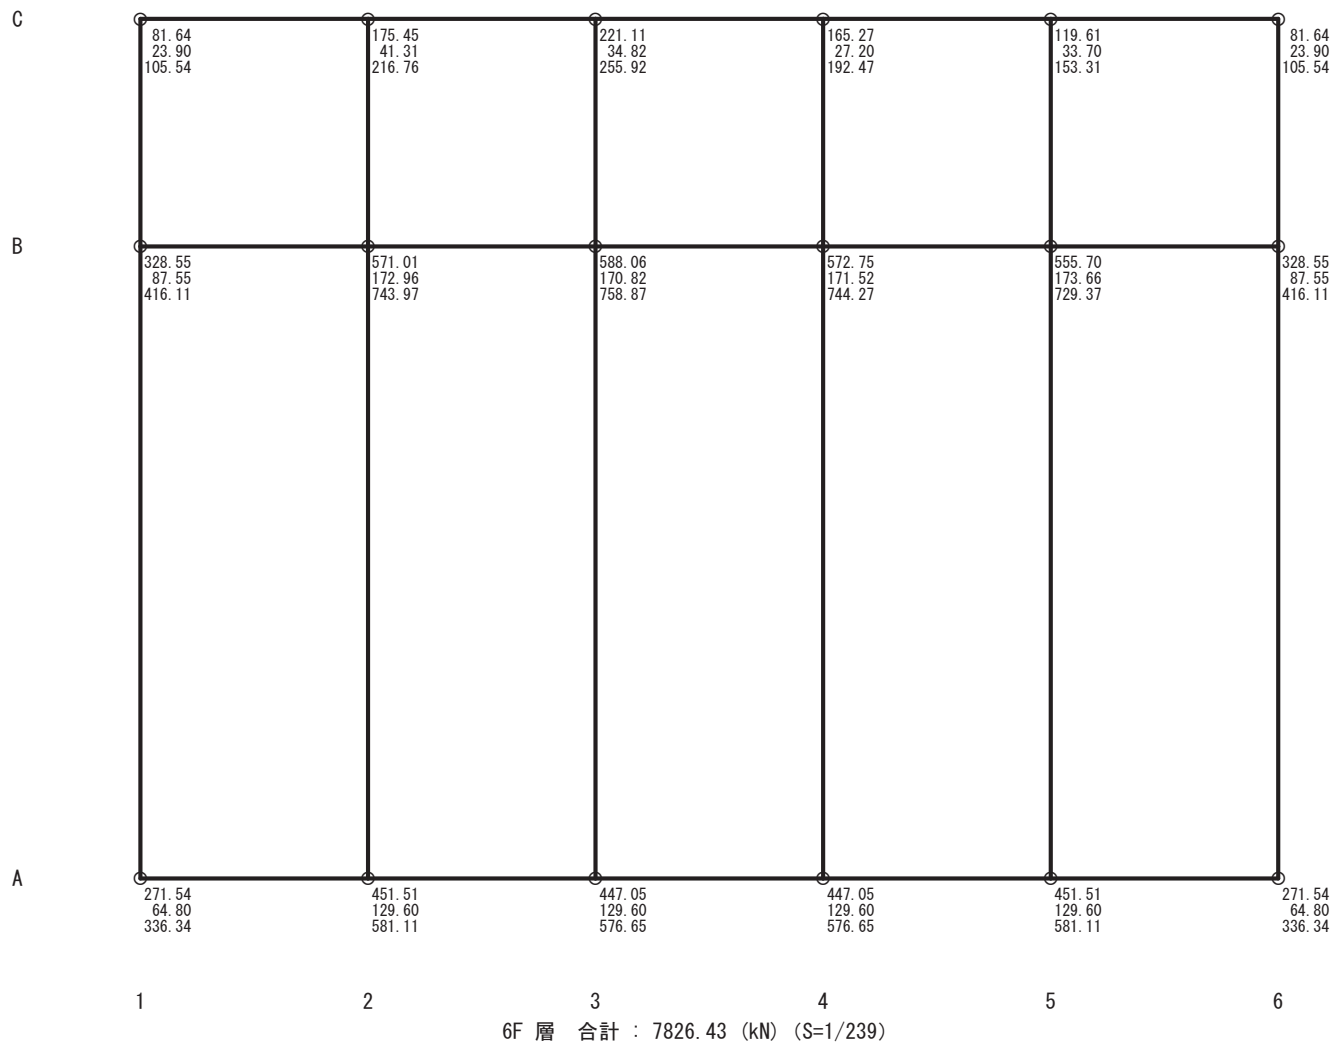


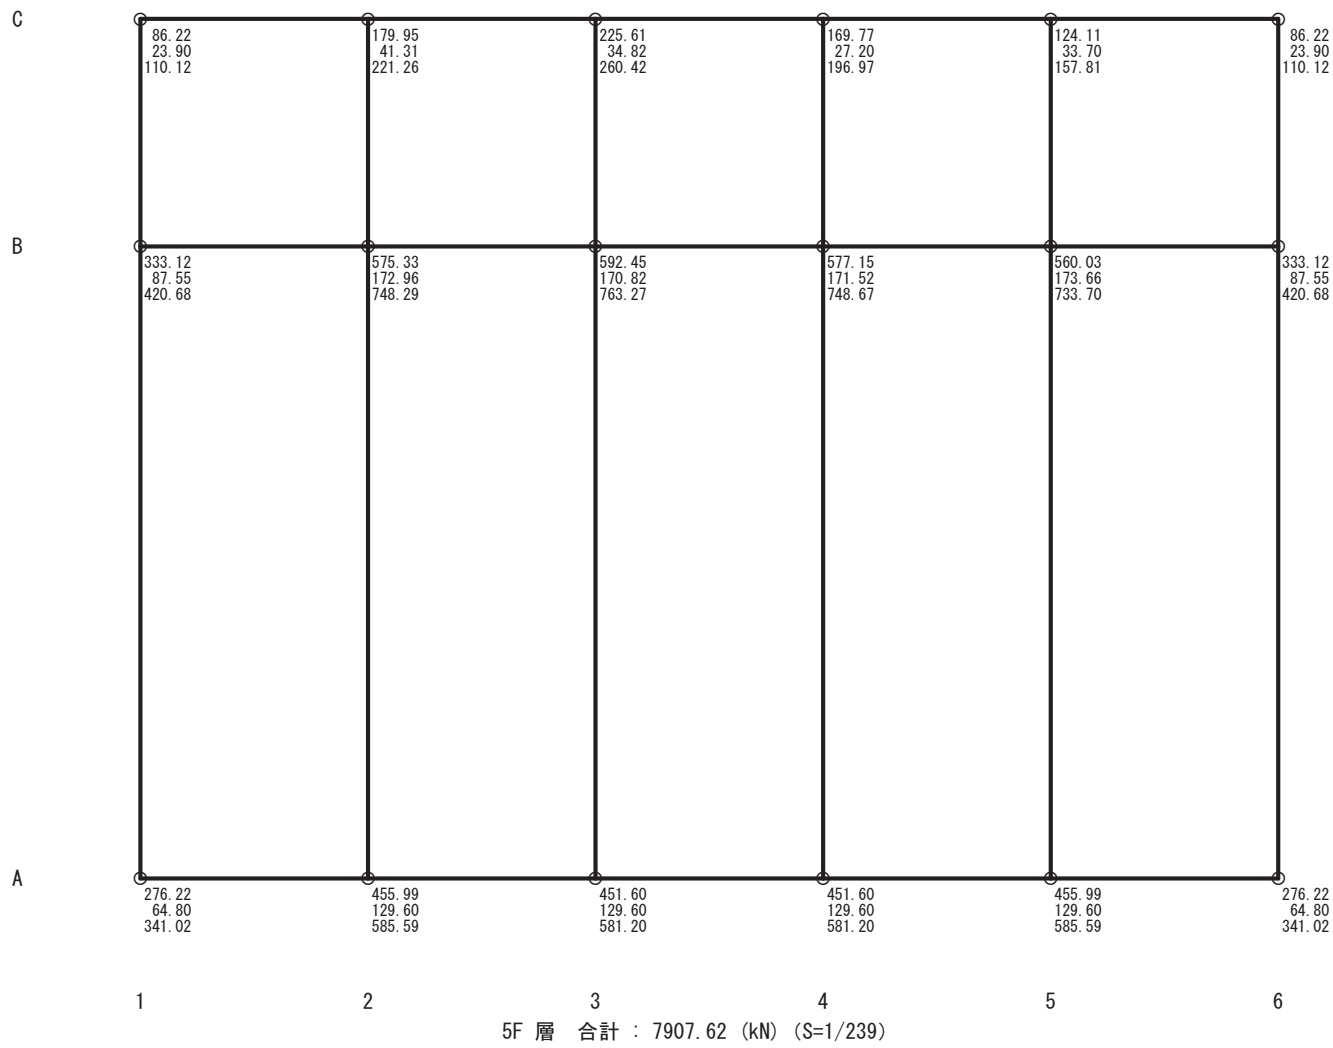

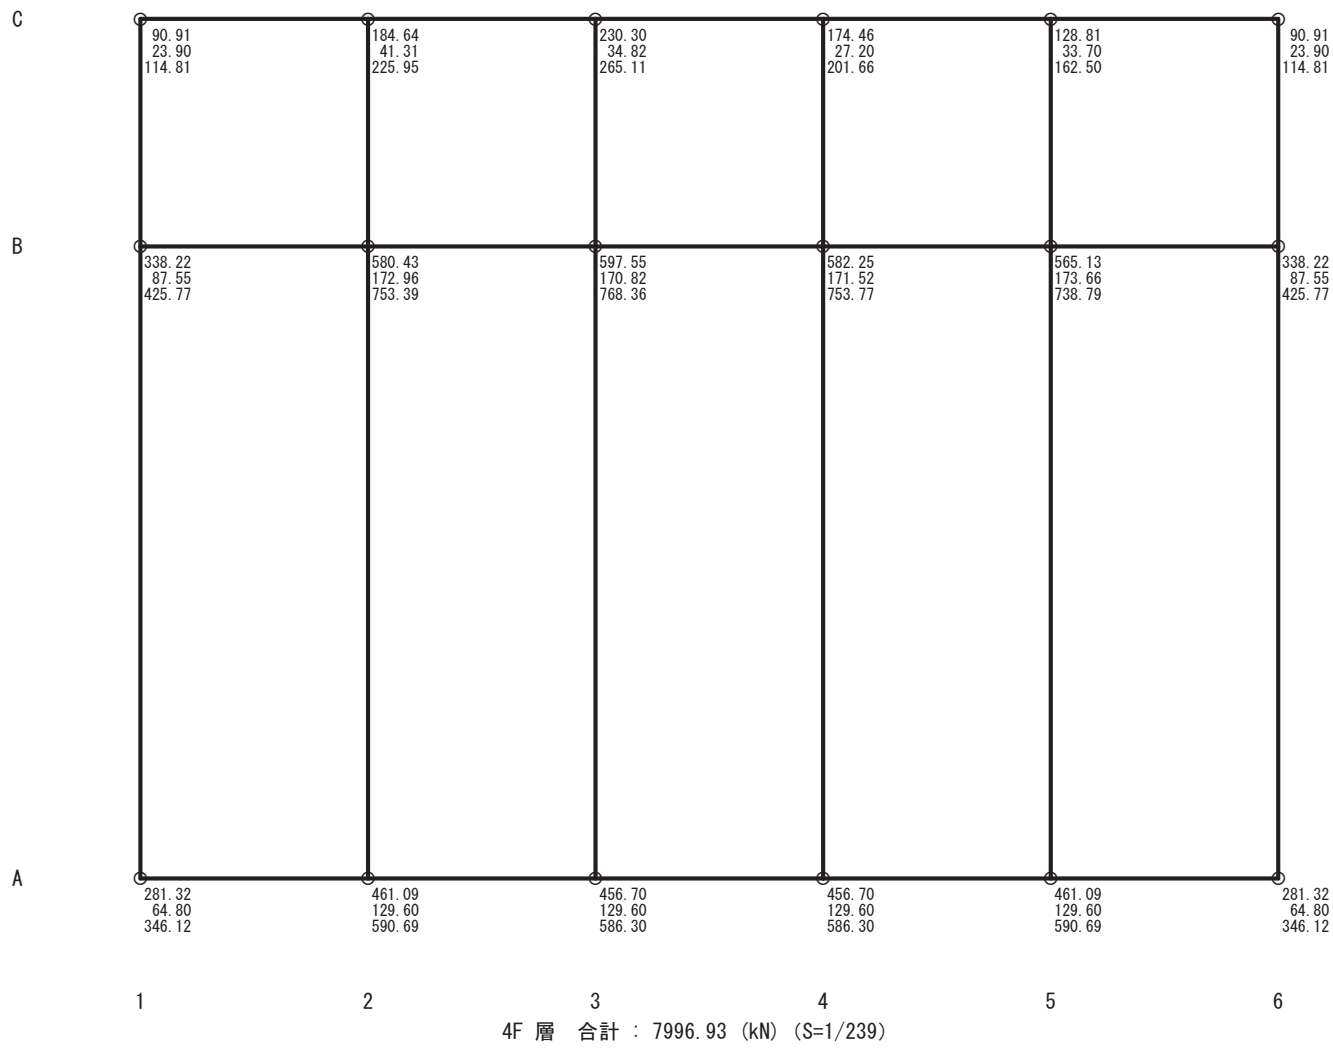


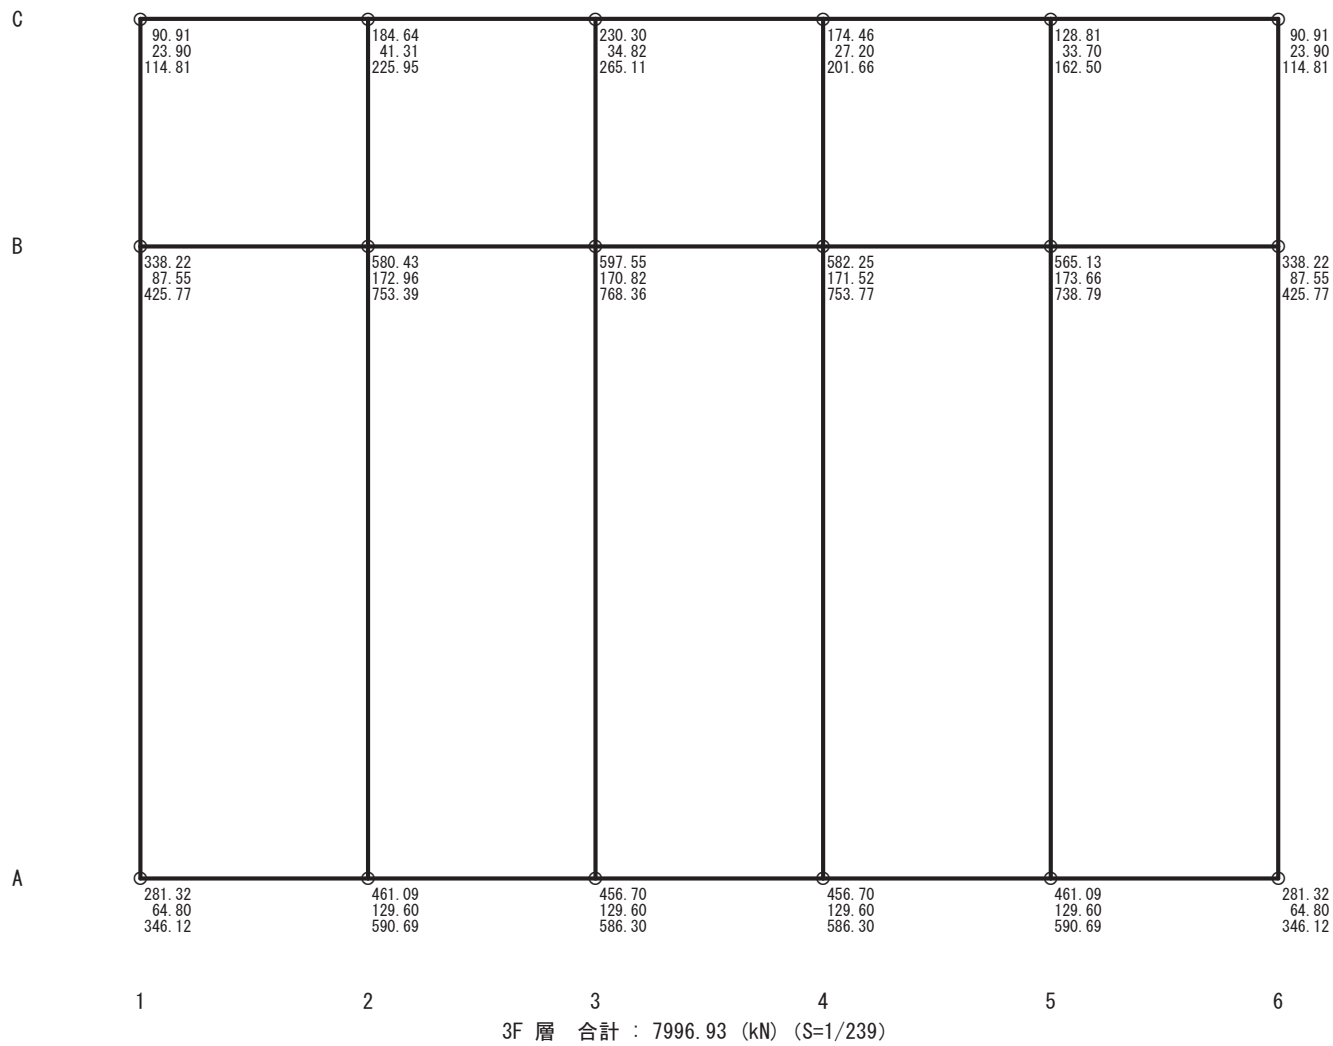


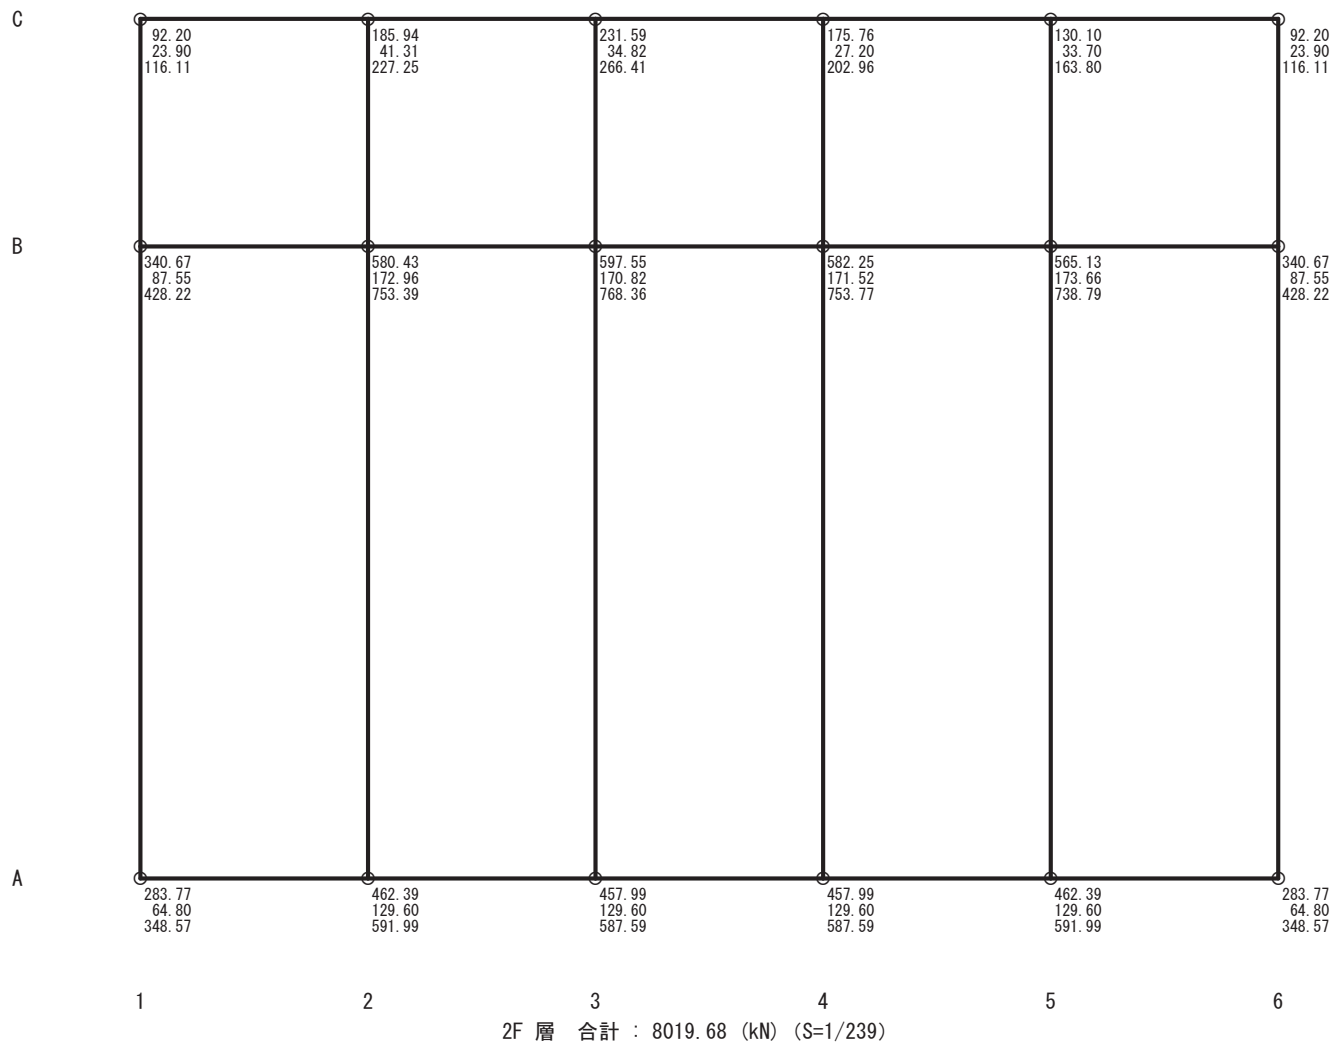


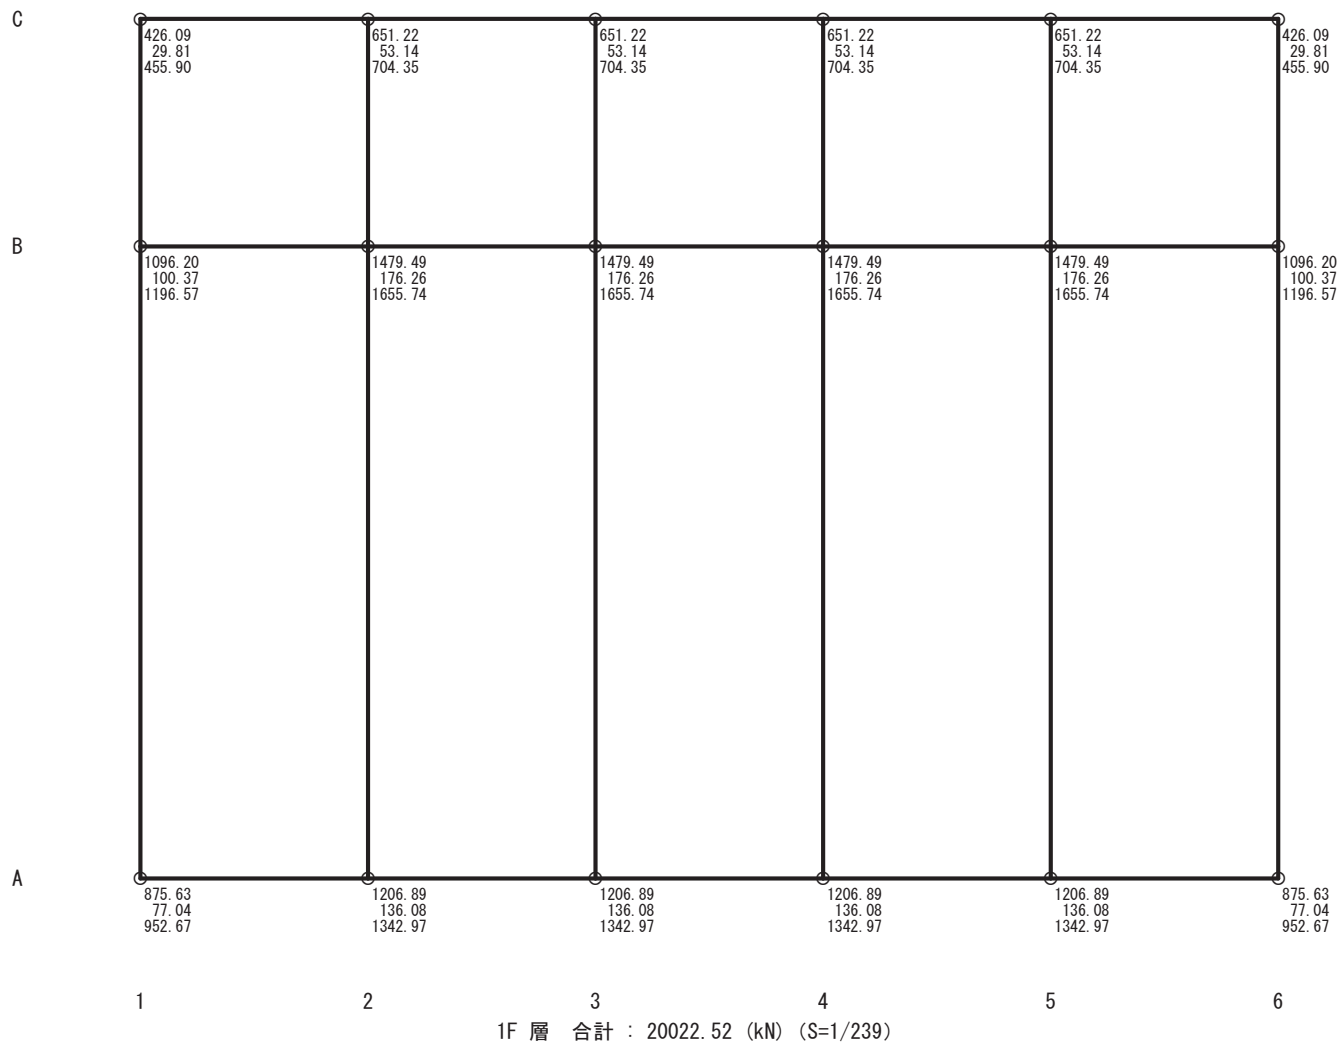



A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

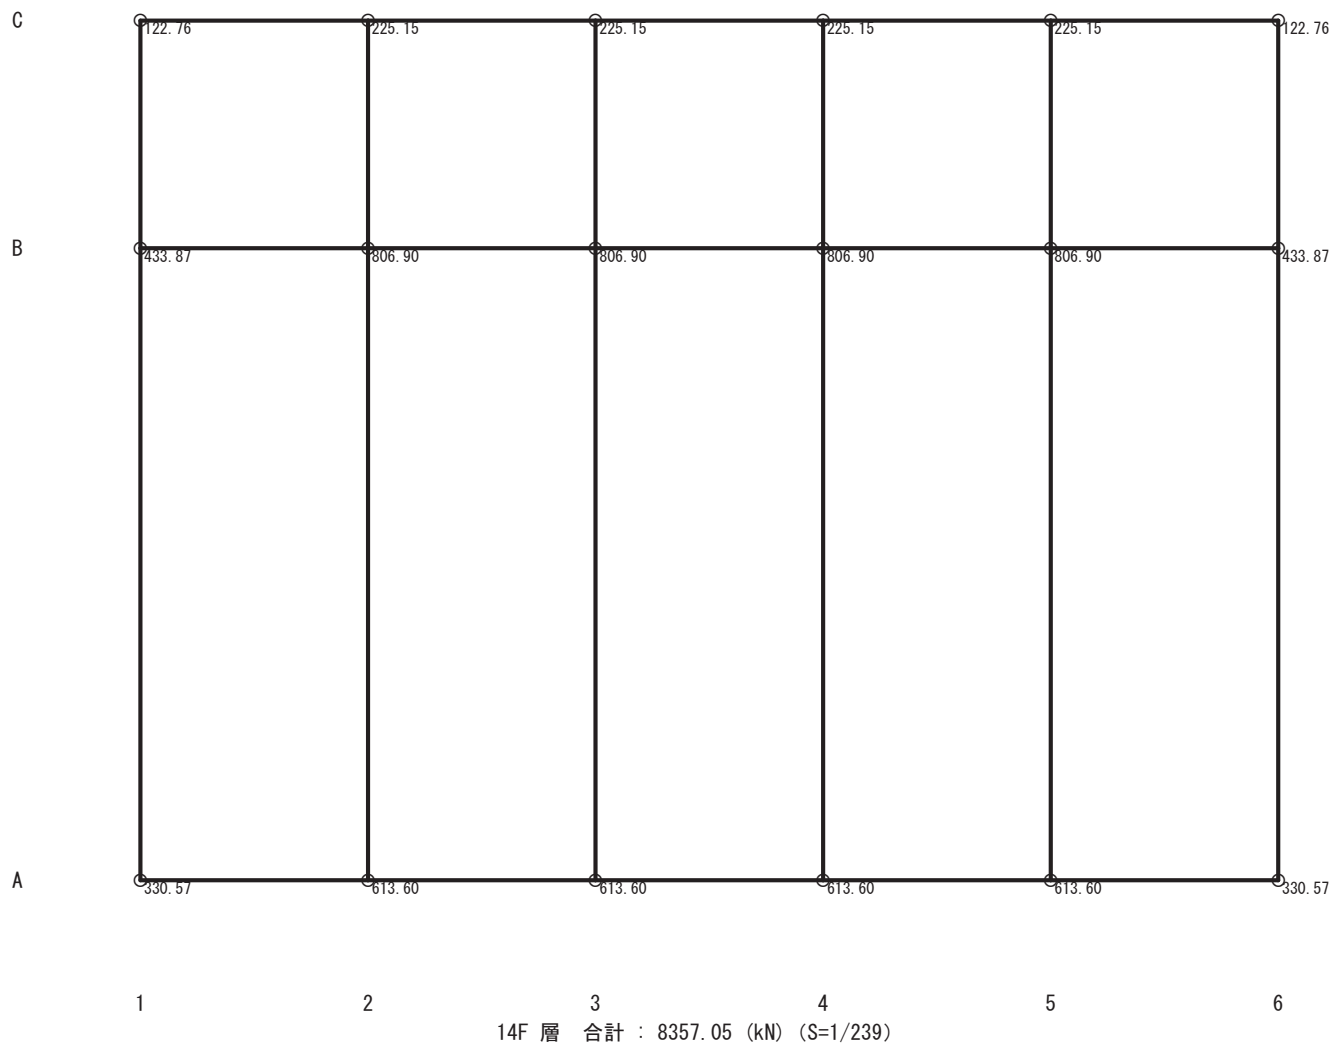


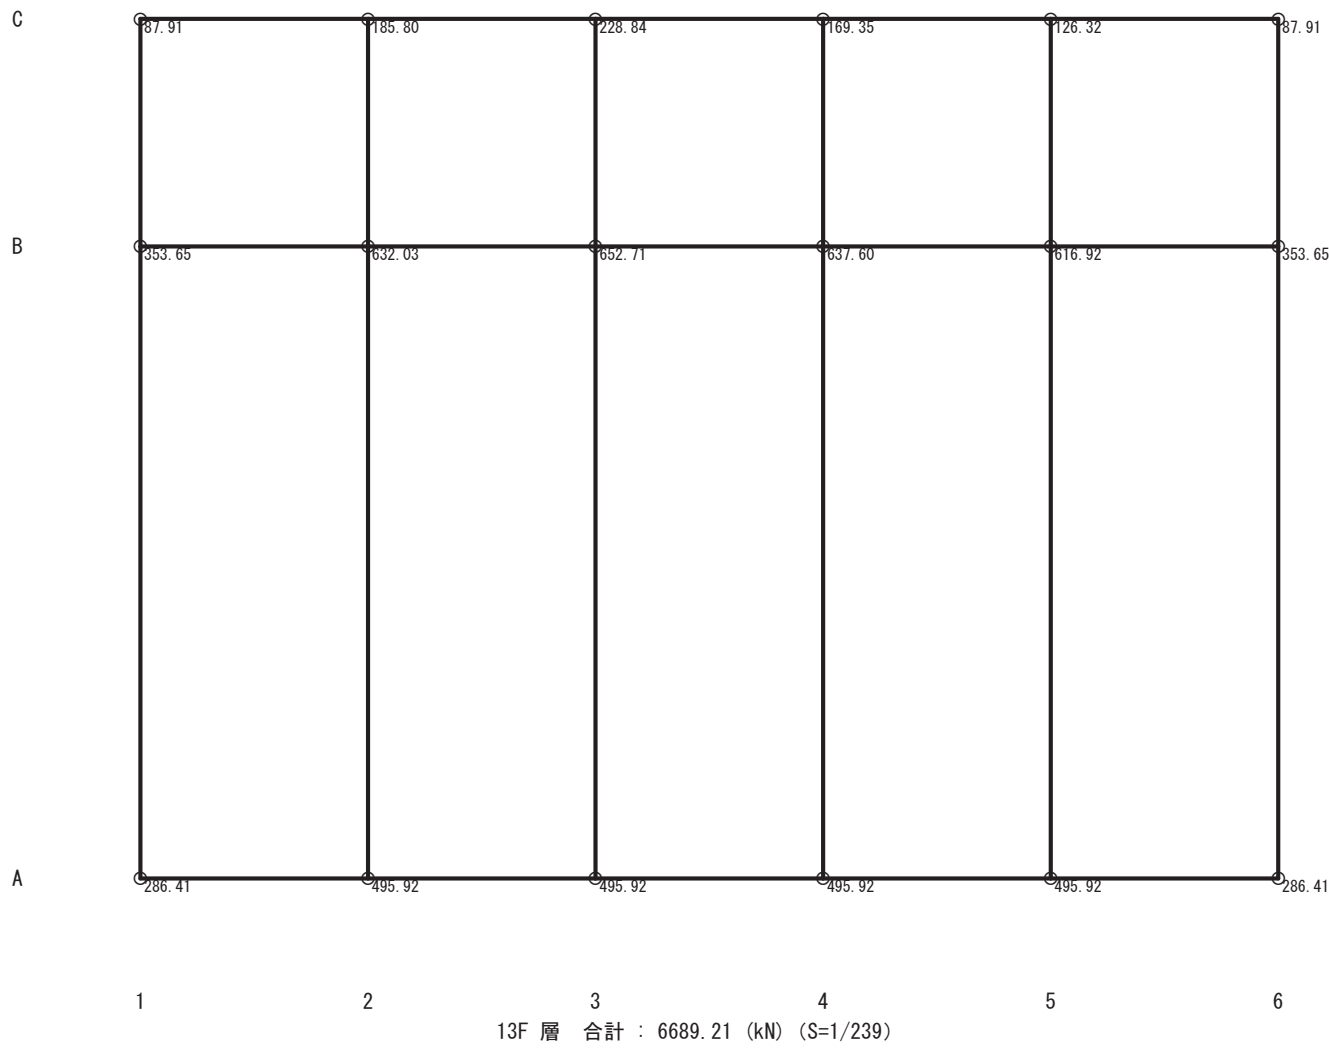


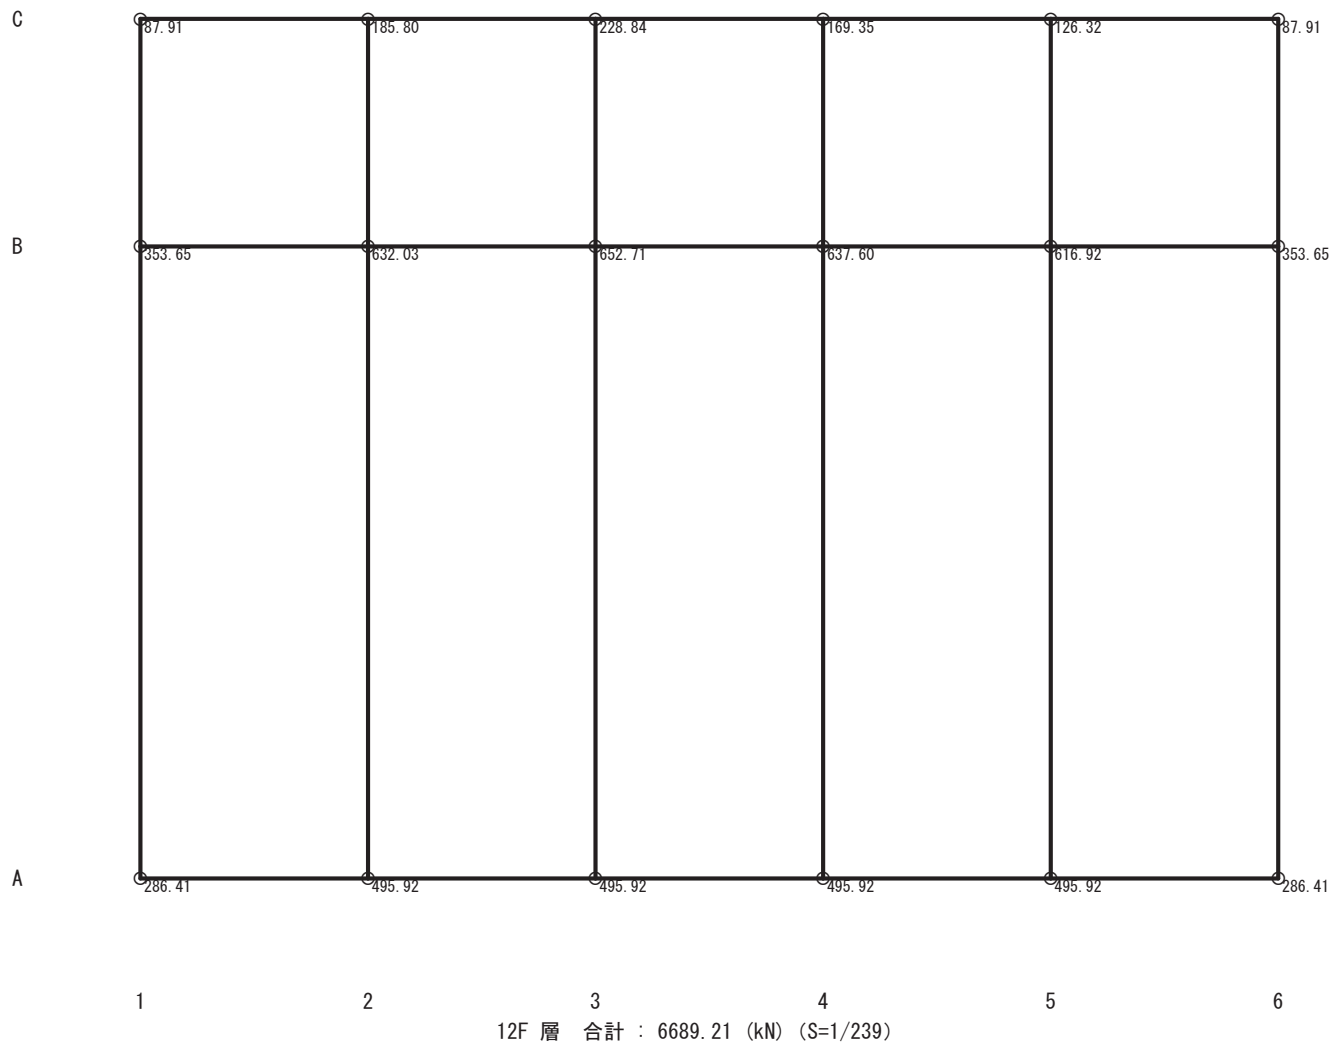


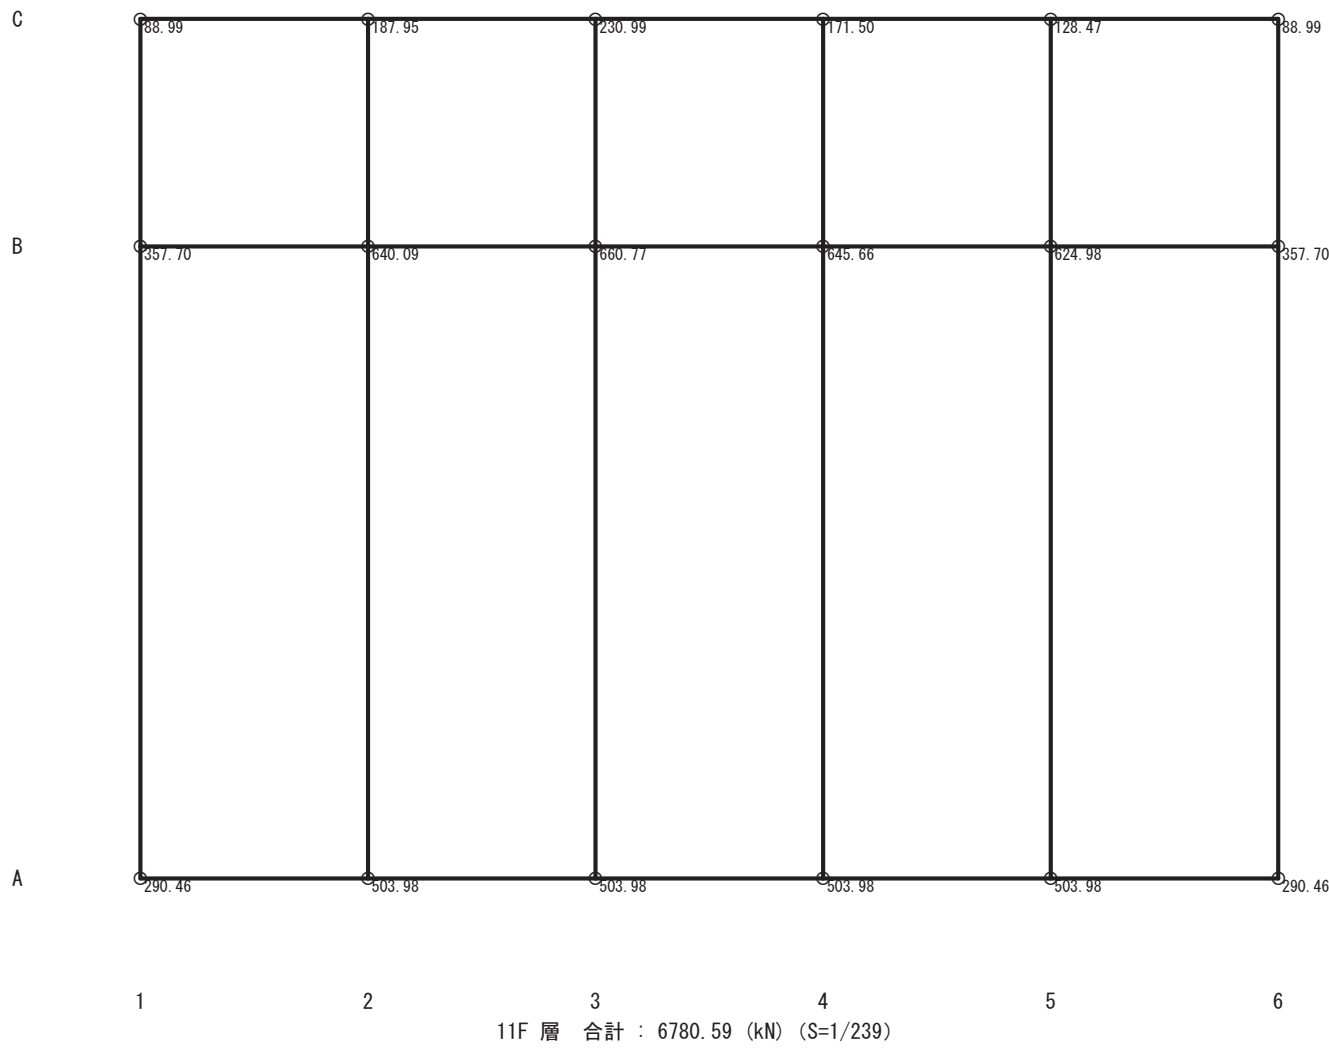


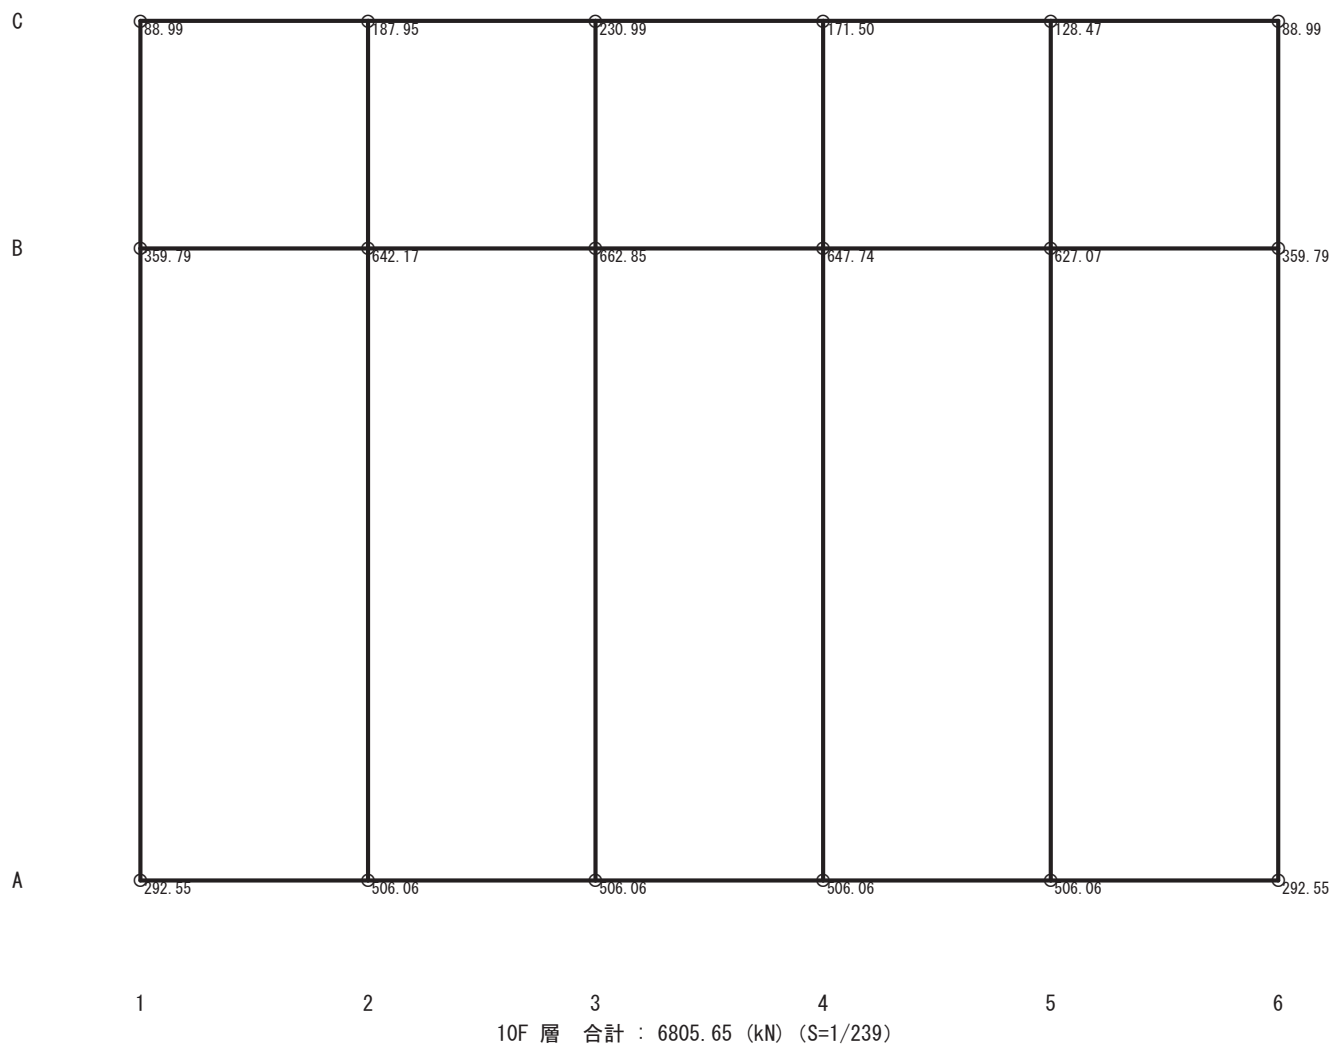


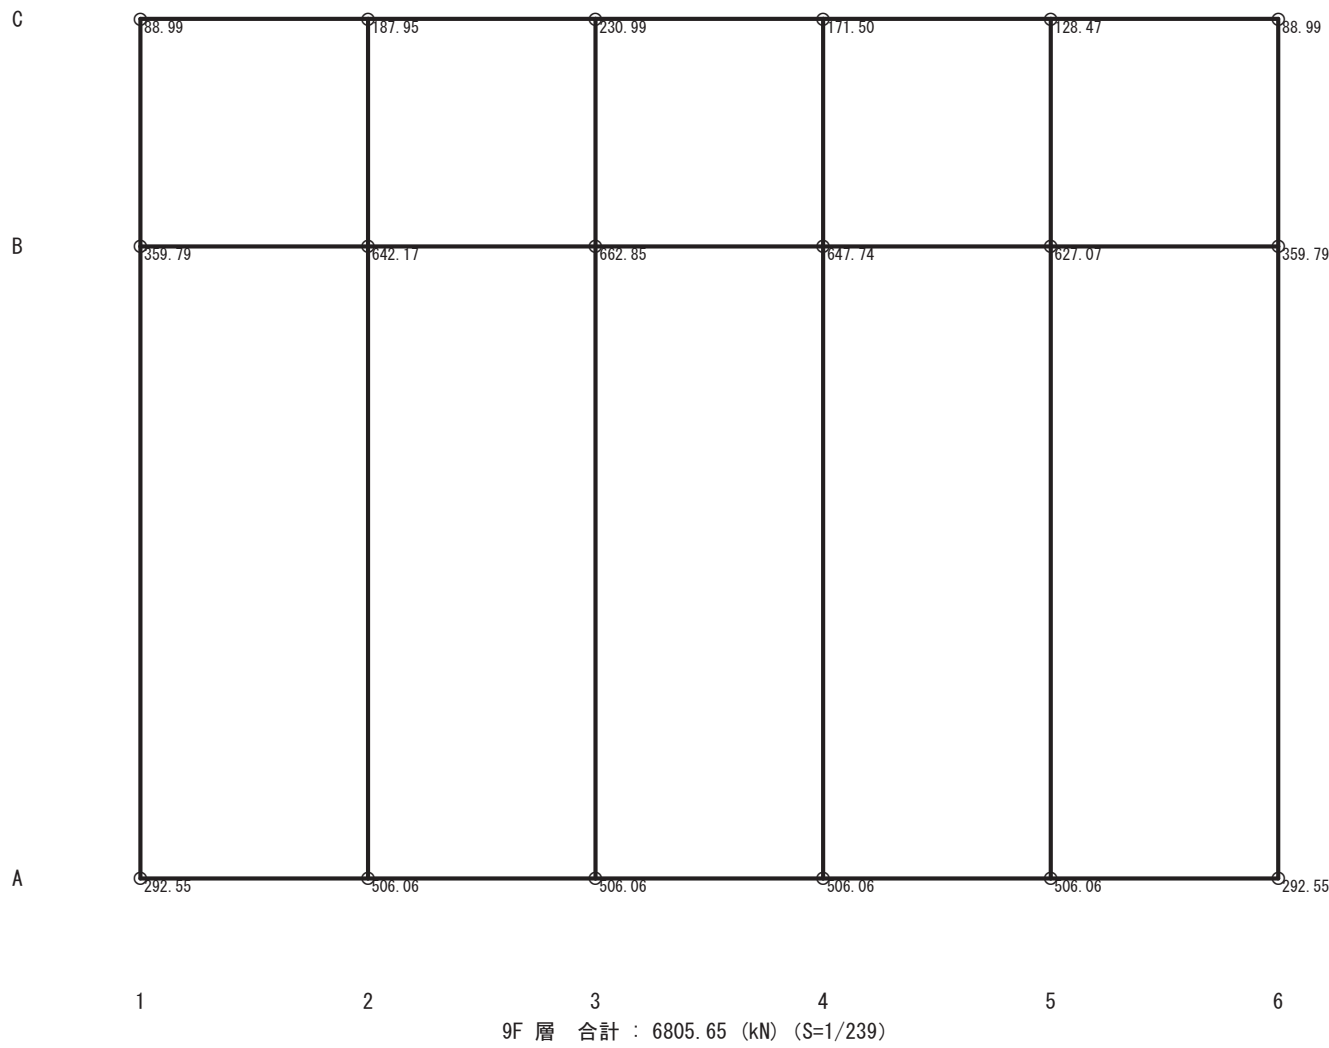


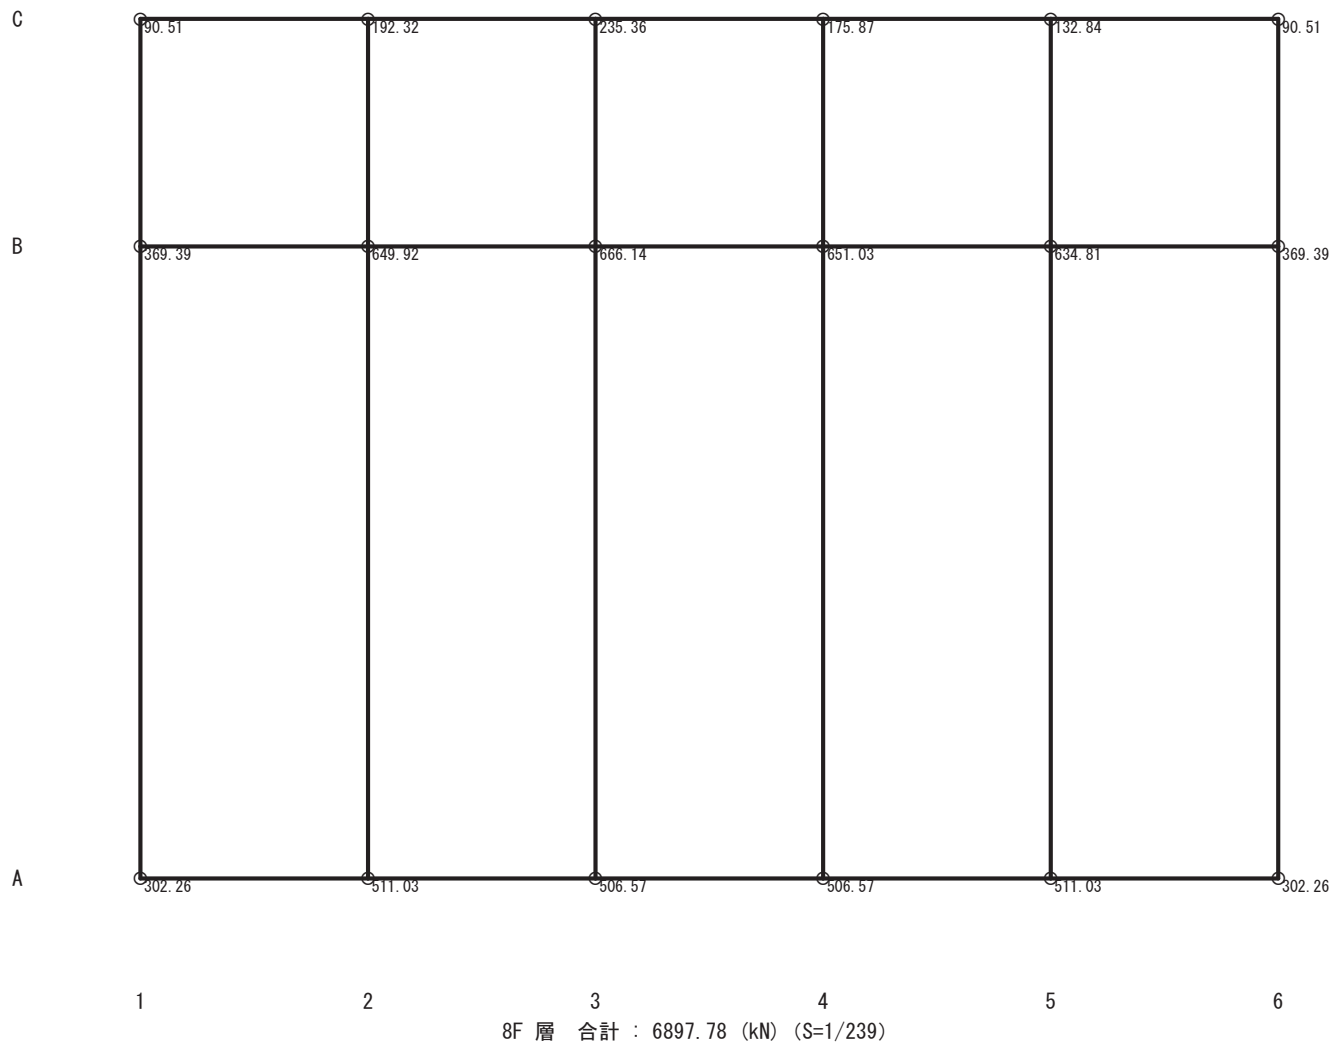


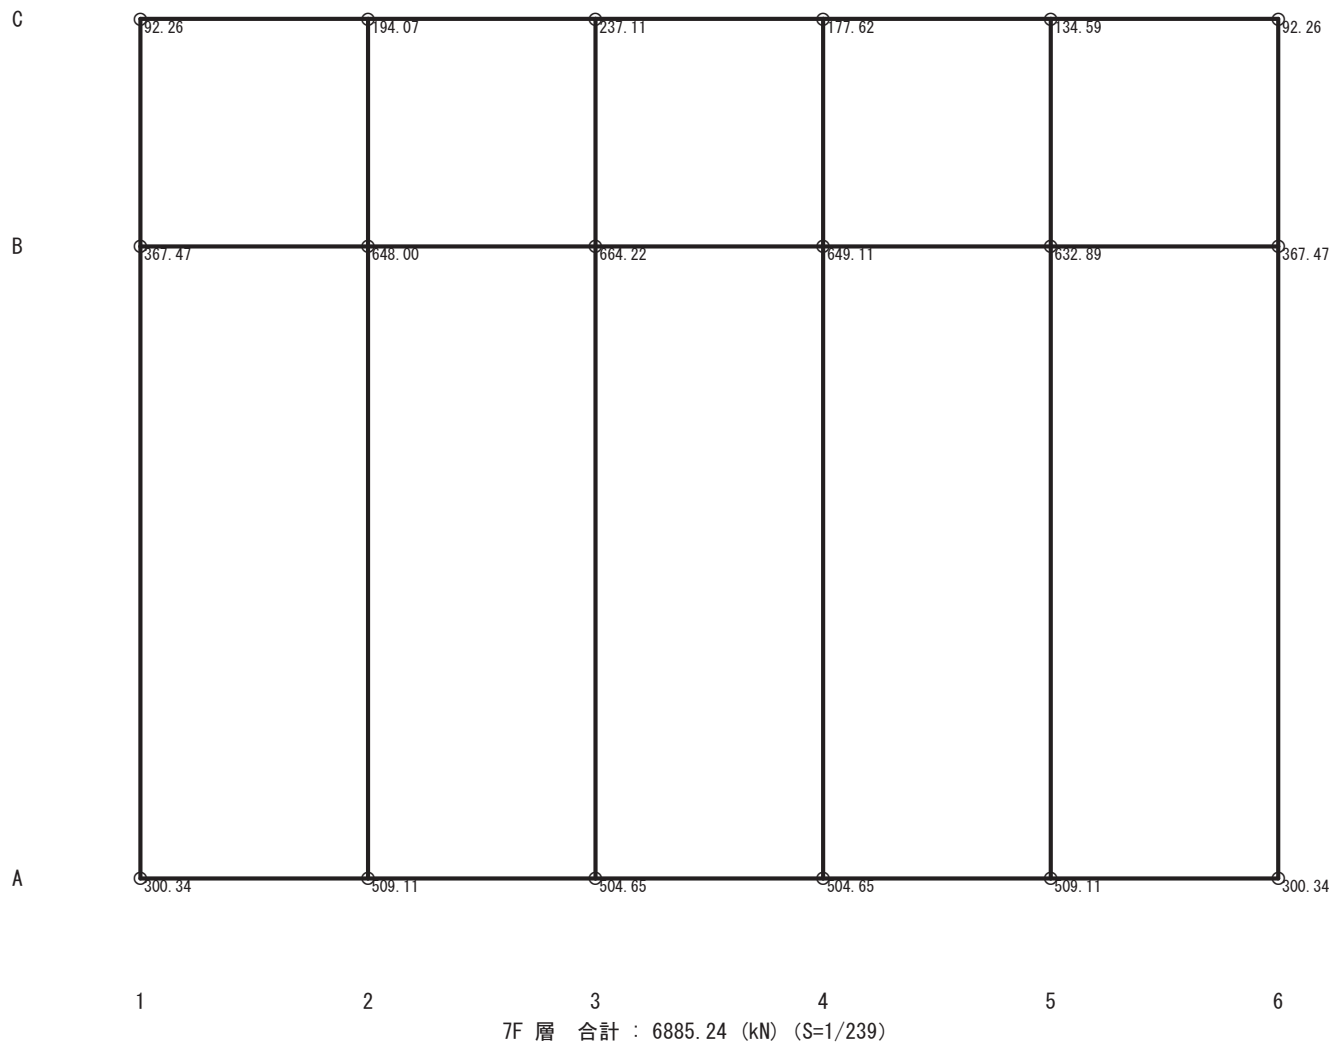


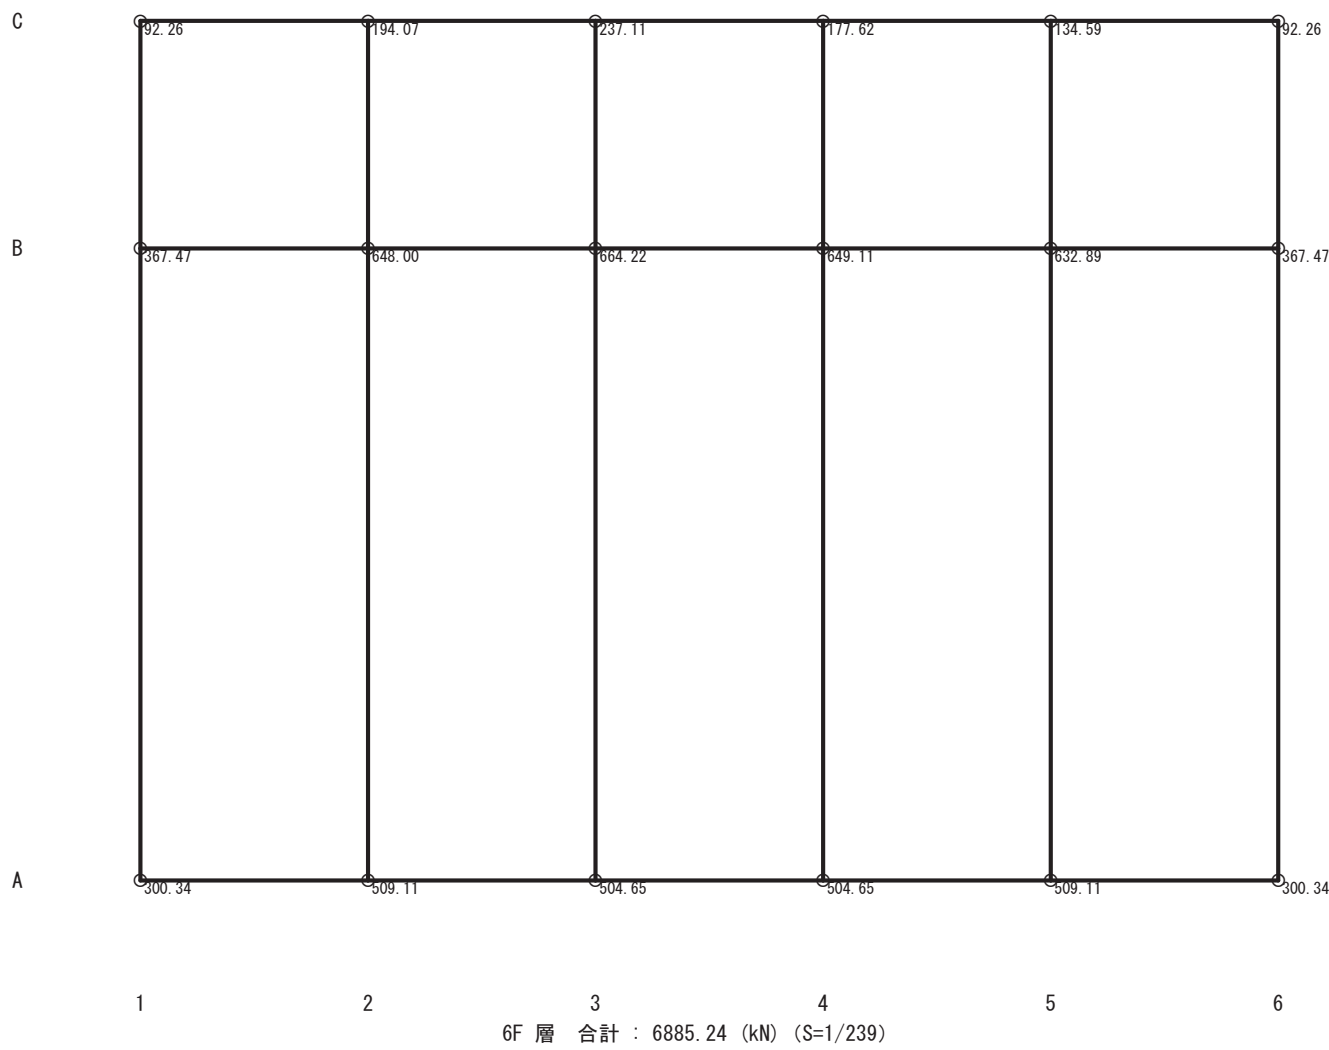


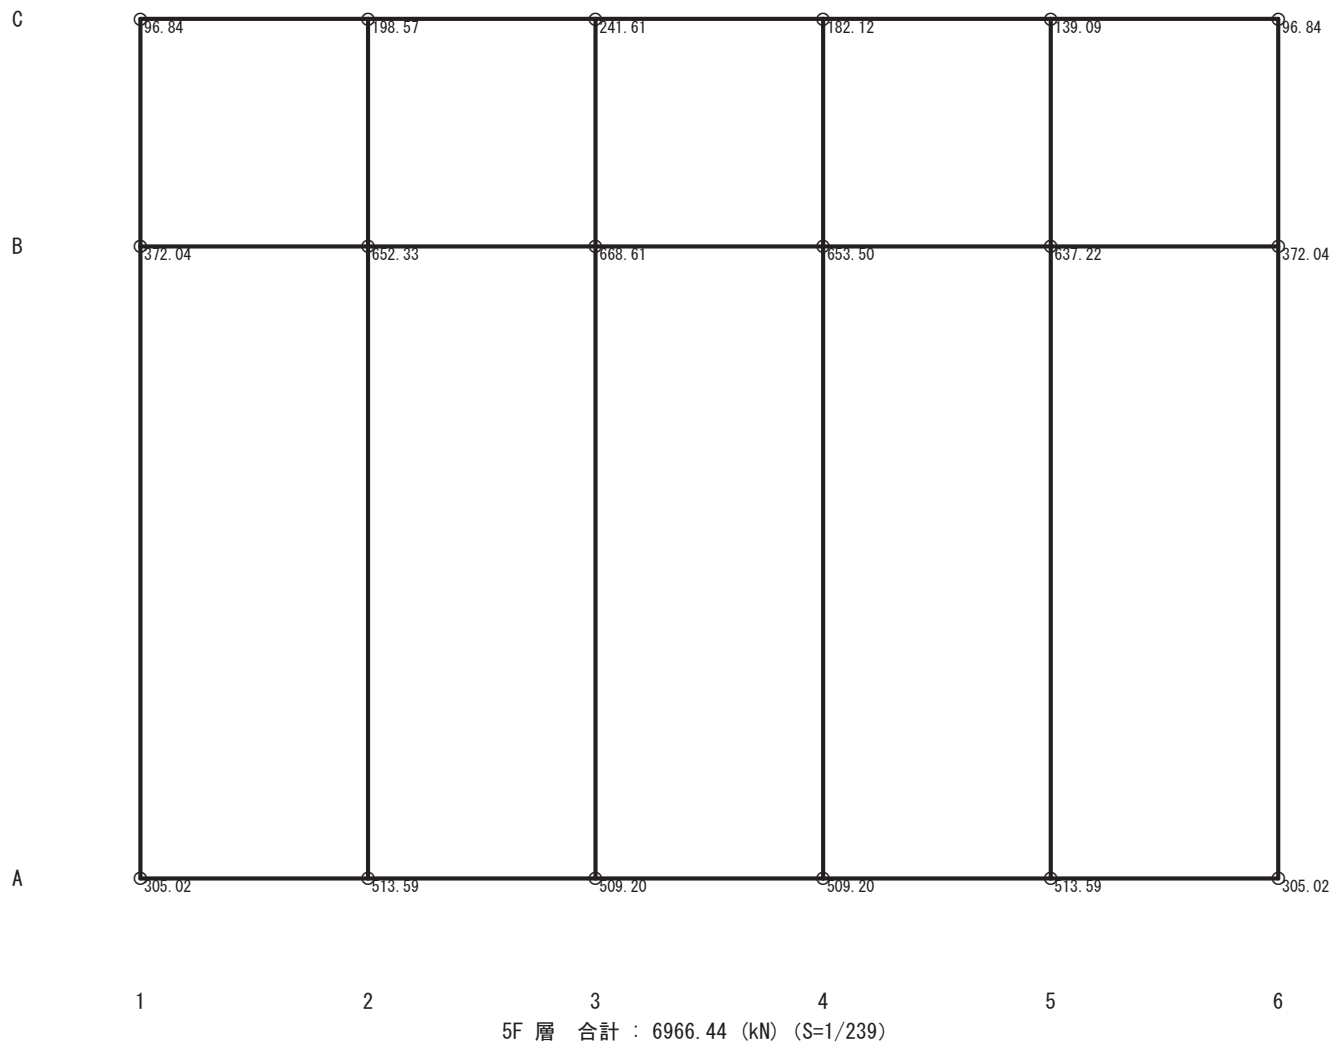

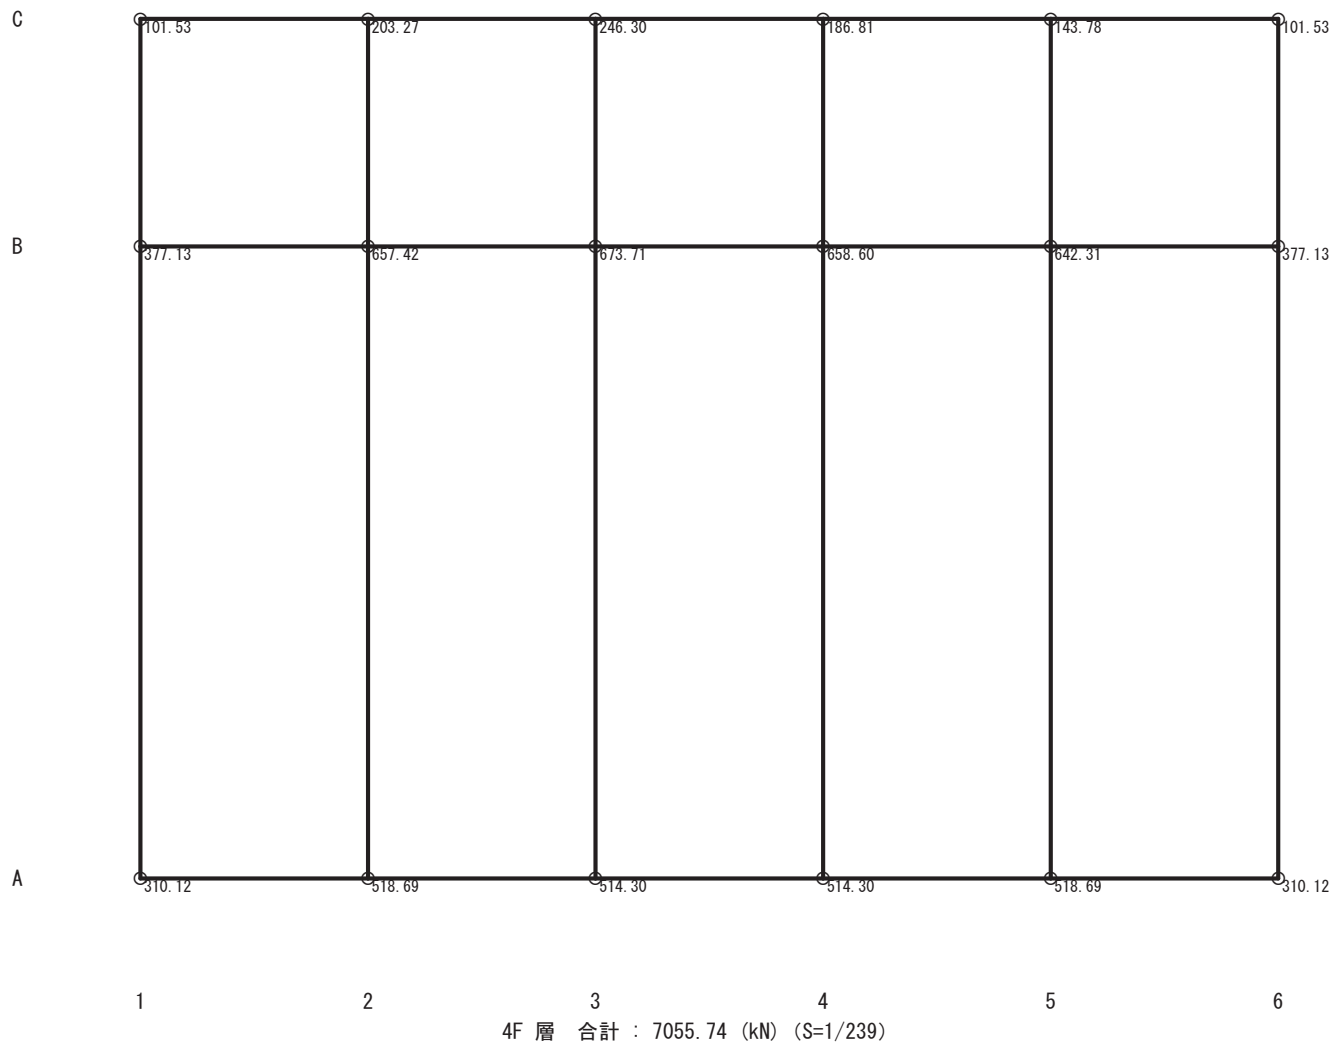

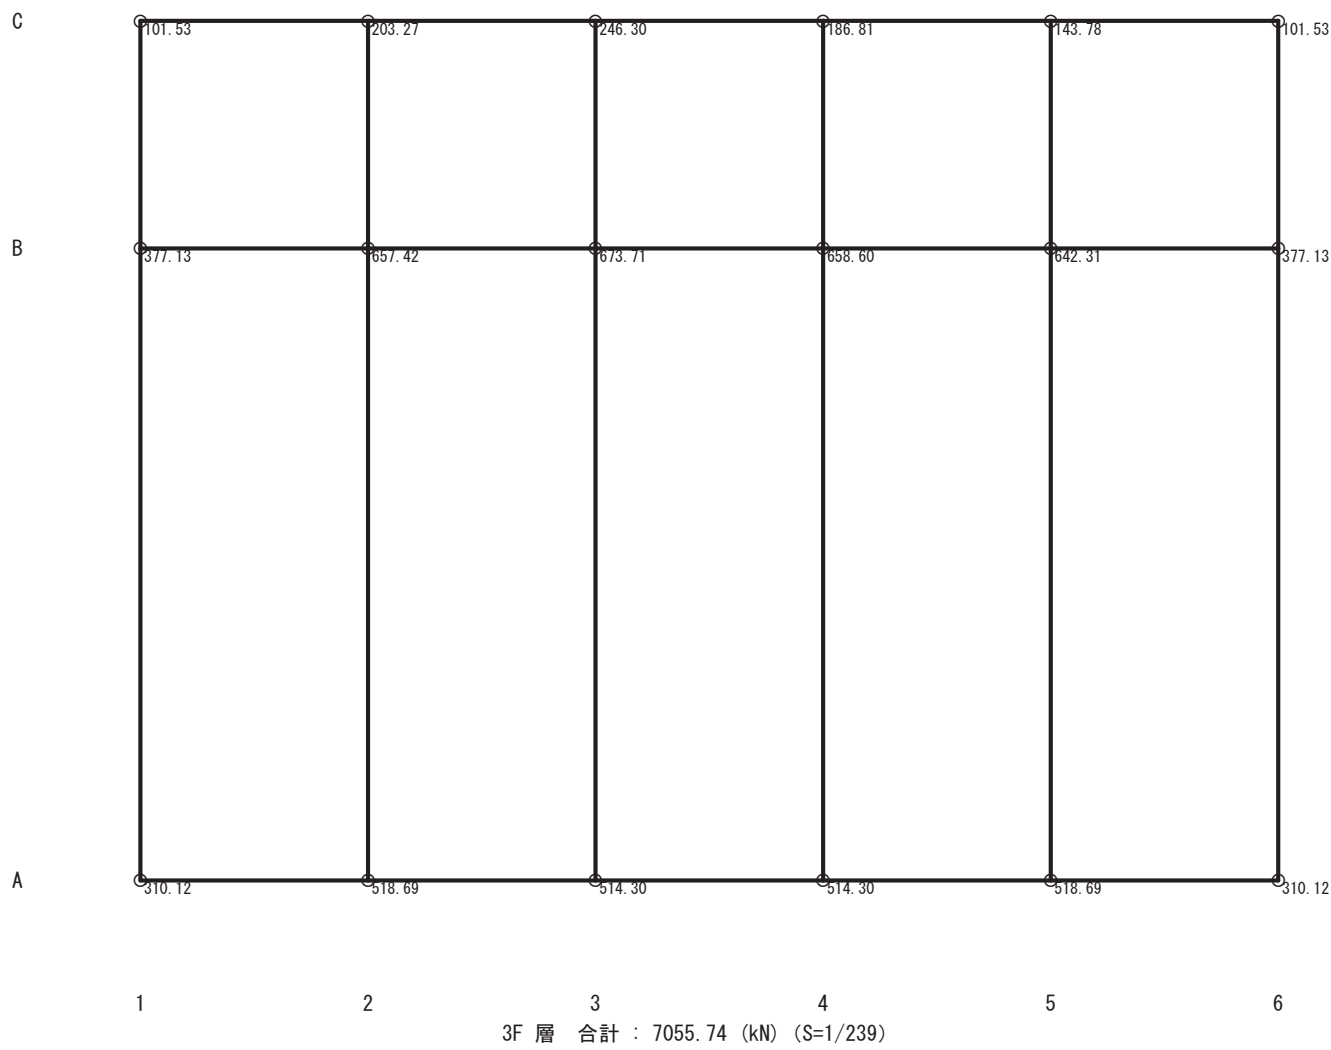

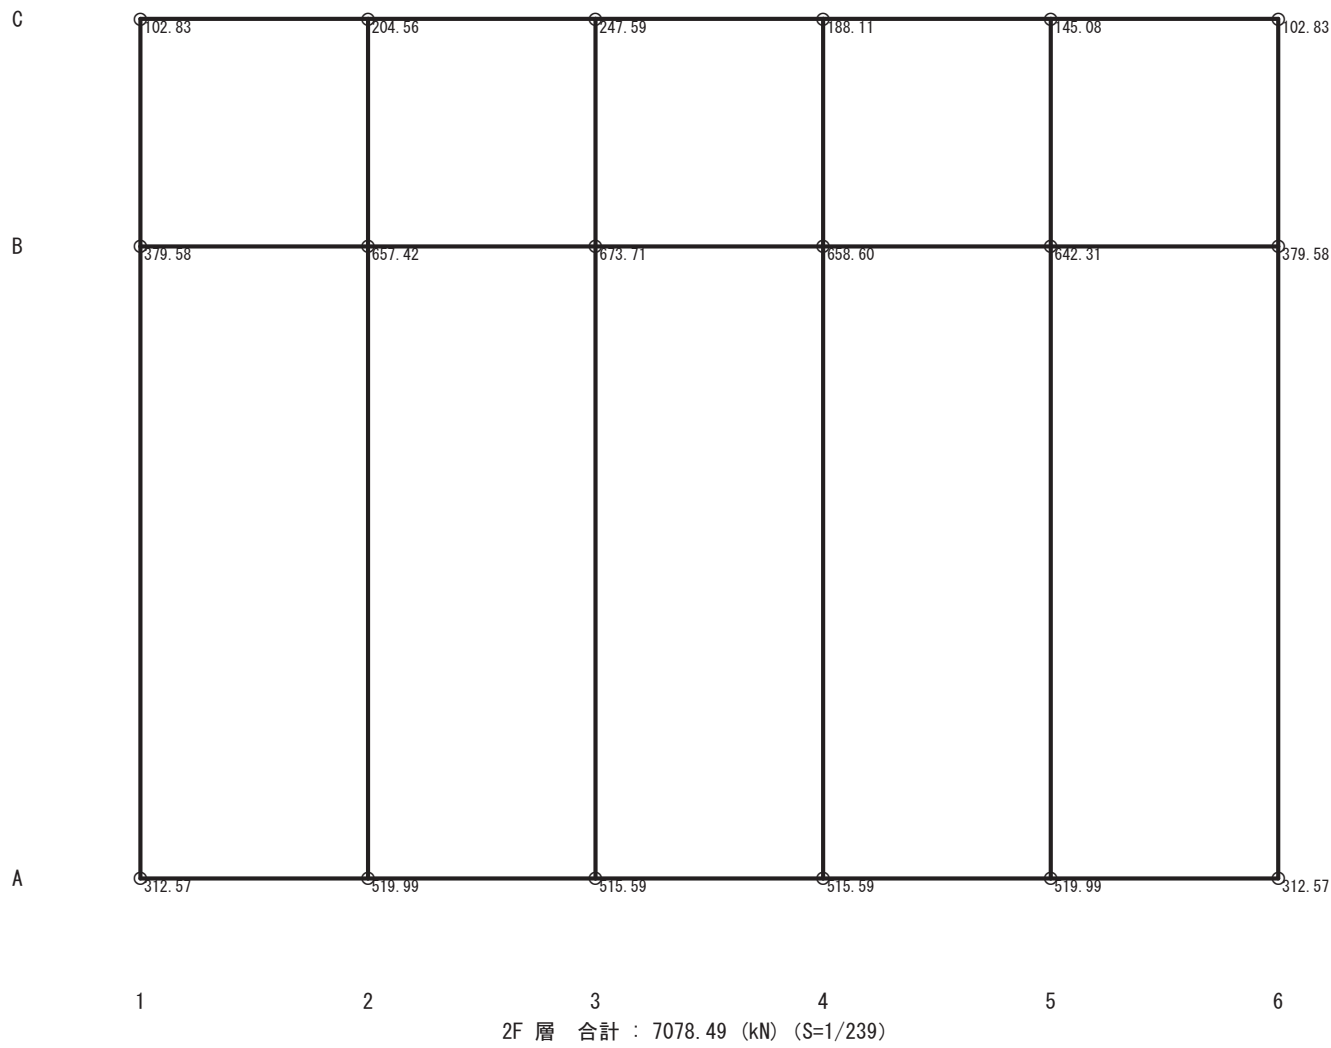

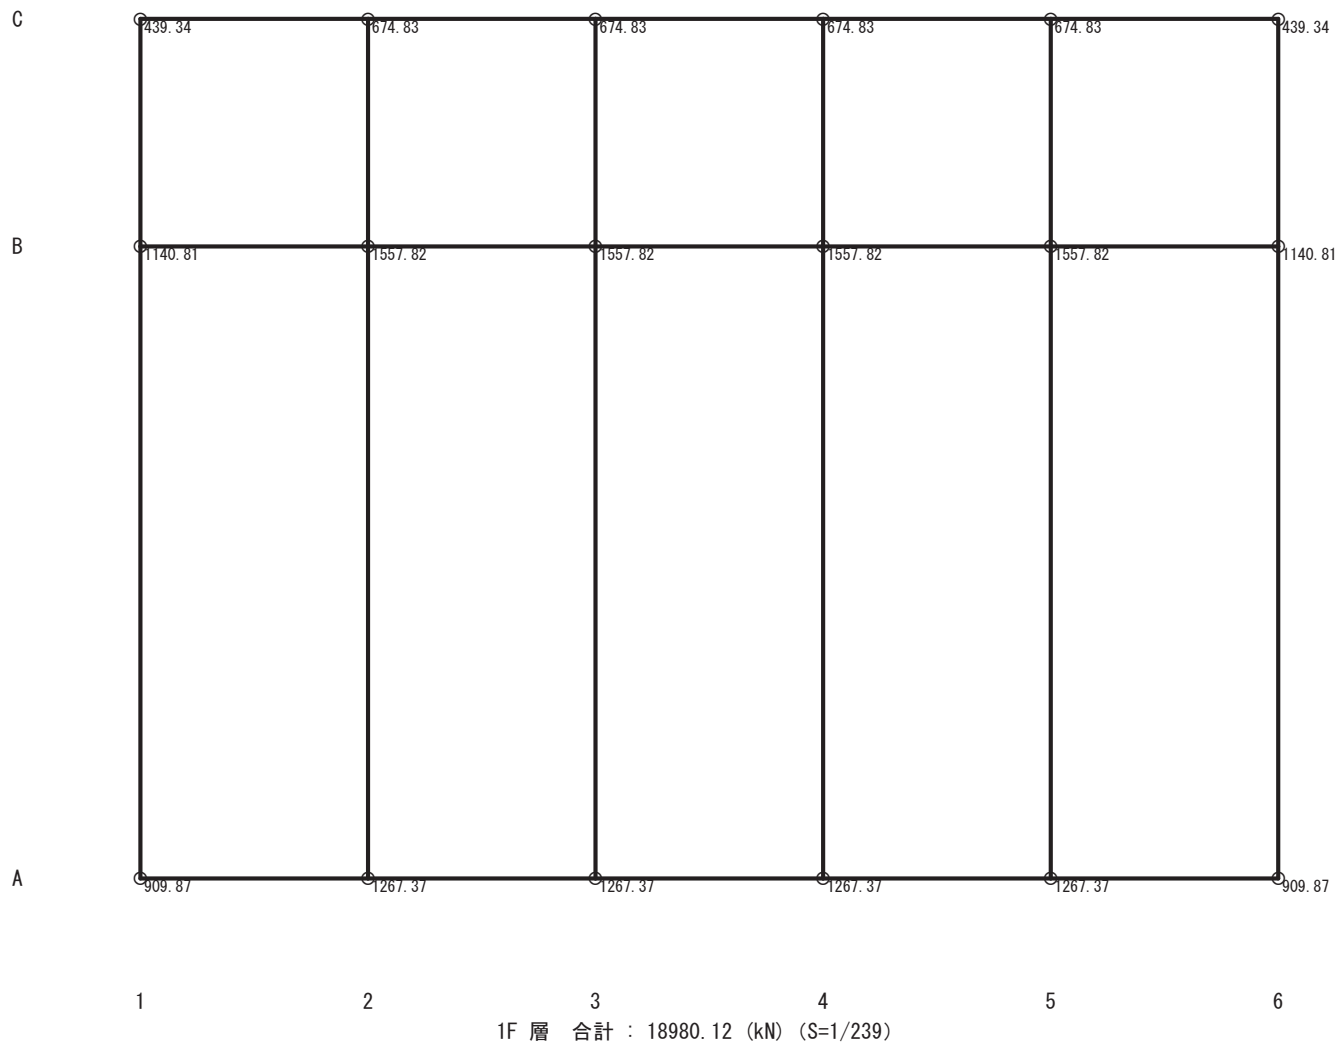

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- $\sum Wi$

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\sum Wi / \sum W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

=

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2 0 m を超える場合は 2 0 m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ(h)

:

52.000 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

52.000 (m)

α :

1.00
- T = h(0.02+0.01 α) = 52.00 $\times$ (0.02+0.01 $\times$ 1.00) = 1.560 (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc

:

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値

=

0.462
- Rt (固有周期からの計算値)

=

0.615 (T = 1.560) 、 Rt (採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	$\sum Wi$	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	A	3115.6	8357.0	0.092	2.762	0.340		2840.5	0.0	2840.5
	B	4095.4								
	C	1146.1								
	sum	8357.0								
	Wi/A	8.53								
12F	A	2556.5	15046.3	0.165	2.260	0.278		4184.5	0.0	4184.5
	B	3246.6								
	C	886.1								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
11F	A	2556.5	21735.5	0.239	1.992	0.245		5329.9	0.0	5329.9
	B	3246.6								
	C	886.1								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
10F	A	2596.8	28516.1	0.314	1.809	0.223		6348.2	0.0	6348.2
	B	3286.9								
	C	896.9								
	sum	6780.6								
	Wi/A	6.92								
9F	A	2609.4	35321.7	0.388	1.668	0.205		7251.8	0.0	7251.8
	B	3299.4								
	C	896.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	6805.7	35321.7	0.388	1.668	0.205		7251.8	0.0	7251.8
	Wi/A	6.95								
8F	A	2609.4	42127.4	0.463	1.553	0.191		8050.5	0.0	8050.5
	B	3299.4								
	C	896.9								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
7F	A	2639.7	49025.1	0.539	1.452	0.179		8761.7	0.0	8761.7
	B	3340.7								
	C	917.4								
	sum	6897.8								
	Wi/A	7.04								
6F	A	2628.2	55910.4	0.615	1.363	0.168		9378.7	0.0	9378.7
	B	3329.1								
	C	927.9								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
5F	A	2628.2	62795.6	0.690	1.282	0.158		9906.8	0.0	9906.8
	B	3329.1								
	C	927.9								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
4F	A	2655.6	69762.1	0.767	1.206	0.148		10353.8	0.0	10353.8
	B	3355.7								
	C	955.1								
	sum	6966.4								
	Wi/A	7.11								
3F	A	2686.2	76817.8	0.845	1.134	0.140		10719.2	0.0	10719.2
	B	3386.3								
	C	983.2								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
2F	A	2686.2	83873.6	0.922	1.065	0.131		10998.6	0.0	10998.6
	B	3386.3								
	C	983.2								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
1F	A	2696.3	90952.1	1.000	1.000	0.123		11194.1	0.0	11194.1
	B	3391.2								
	C	991.0								
	sum	7078.5								
	Wi/A	7.23								
基礎	A	6889.2	109932.2		K=0.1000 (H=0.00)		1898.012	13092.1	0.0	13092.1
	B	8512.9								
	C	3578.0								
	sum	18980.1								
	Wi/A	19.38								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.462
 Rt（固有周期からの計算値） = 0.615（T = 1.560）、Rt（採用値） = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	A	3115.6	8357.0	0.092	2.762	0.340		2840.5	0.0	2840.5
	B	4095.4								
	C	1146.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	sum	8357.0	8357.0	0.092	2.762	0.340		2840.5	0.0	2840.5
	Wi/A	8.53								
12F	A	2556.5	15046.3	0.165	2.260	0.278		4184.5	0.0	4184.5
	B	3246.6								
	C	886.1								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
11F	A	2556.5	21735.5	0.239	1.992	0.245		5329.9	0.0	5329.9
	B	3246.6								
	C	886.1								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
10F	A	2596.8	28516.1	0.314	1.809	0.223		6348.2	0.0	6348.2
	B	3286.9								
	C	896.9								
	sum	6780.6								
	Wi/A	6.92								
9F	A	2609.4	35321.7	0.388	1.668	0.205		7251.8	0.0	7251.8
	B	3299.4								
	C	896.9								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
8F	A	2609.4	42127.4	0.463	1.553	0.191		8050.5	0.0	8050.5
	B	3299.4								
	C	896.9								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
7F	A	2639.7	49025.1	0.539	1.452	0.179		8761.7	0.0	8761.7
	B	3340.7								
	C	917.4								
	sum	6897.8								
	Wi/A	7.04								
6F	A	2628.2	55910.4	0.615	1.363	0.168		9378.7	0.0	9378.7
	B	3329.1								
	C	927.9								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
5F	A	2628.2	62795.6	0.690	1.282	0.158		9906.8	0.0	9906.8
	B	3329.1								
	C	927.9								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
4F	A	2655.6	69762.1	0.767	1.206	0.148		10353.8	0.0	10353.8
	B	3355.7								
	C	955.1								
	sum	6966.4								
	Wi/A	7.11								
3F	A	2686.2	76817.8	0.845	1.134	0.140		10719.2	0.0	10719.2
	B	3386.3								
	C	983.2								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
2F	A	2686.2	83873.6	0.922	1.065	0.131		10998.6	0.0	10998.6
	B	3386.3								
	C	983.2								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
1F	A	2696.3	90952.1	1.000	1.000	0.123		11194.1	0.0	11194.1
	B	3391.2								
	C	991.0								
	sum	7078.5								
	Wi/A	7.23								
基礎	A	6889.2	109932.2		K=0.1000 (H=0.00)		1898.012	13092.1	0.0	13092.1
	B	8512.9								
	C	3578.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	18980.1	109932.2		K=0.1000 (H=0.00)		1898.012	13092.1	0.0	13092.1
	Wi/A	19.38								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 52.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.462
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.615 (T = 1.560)、Rt (採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	1	887.2	8357.0	0.092	2.762	0.340		2840.5	0.0	2840.5
	2	1645.7								
	3	1645.7								
	4	1645.7								
	5	1645.7								
	6	887.2								
	sum	8357.0								
	Wi/A	8.53								
12F	1	728.0	15046.3	0.165	2.260	0.278		4184.5	0.0	4184.5
	2	1313.8								
	3	1377.5								
	4	1302.9								
	5	1239.2								
	6	728.0								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
11F	1	728.0	21735.5	0.239	1.992	0.245		5329.9	0.0	5329.9
	2	1313.8								
	3	1377.5								
	4	1302.9								
	5	1239.2								
	6	728.0								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
10F	1	737.1	28516.1	0.314	1.809	0.223		6348.2	0.0	6348.2
	2	1332.0								
	3	1395.7								
	4	1321.1								
	5	1257.4								
	6	737.1								
	sum	6780.6								
	Wi/A	6.92								
9F	1	741.3	35321.7	0.388	1.668	0.205		7251.8	0.0	7251.8
	2	1336.2								
	3	1399.9								
	4	1325.3								
	5	1261.6								
	6	741.3								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
8F	1	741.3	42127.4	0.463	1.553	0.191		8050.5	0.0	8050.5
	2	1336.2								
	3	1399.9								
	4	1325.3								
	5	1261.6								
	6	741.3								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	1	762.2	49025.1	0.539	1.452	0.179		8761.7	0.0	8761.7
	2	1353.3								
	3	1408.1								
	4	1333.5								
	5	1278.7								
	6	762.2								
	sum	6897.8								
	Wi/A	7.04								
6F	1	760.1	55910.4	0.615	1.363	0.168		9378.7	0.0	9378.7
	2	1351.2								
	3	1406.0								
	4	1331.4								
	5	1276.6								
	6	760.1								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
5F	1	760.1	62795.6	0.690	1.282	0.158		9906.8	0.0	9906.8
	2	1351.2								
	3	1406.0								
	4	1331.4								
	5	1276.6								
	6	760.1								
	sum	6885.2								
	Wi/A	7.03								
4F	1	773.9	69762.1	0.767	1.206	0.148		10353.8	0.0	10353.8
	2	1364.5								
	3	1419.4								
	4	1344.8								
	5	1289.9								
	6	773.9								
	sum	6966.4								
	Wi/A	7.11								
3F	1	788.8	76817.8	0.845	1.134	0.140		10719.2	0.0	10719.2
	2	1379.4								
	3	1434.3								
	4	1359.7								
	5	1304.8								
	6	788.8								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
2F	1	788.8	83873.6	0.922	1.065	0.131		10998.6	0.0	10998.6
	2	1379.4								
	3	1434.3								
	4	1359.7								
	5	1304.8								
	6	788.8								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
1F	1	795.0	90952.1	1.000	1.000	0.123		11194.1	0.0	11194.1
	2	1382.0								
	3	1436.9								
	4	1362.3								
	5	1307.4								
	6	795.0								
	sum	7078.5								
	Wi/A	7.23								
基礎	1	2490.0	109932.2		K=0.1000 (H=0.00)		1898.012	13092.1	0.0	13092.1
	2	3500.0								
	3	3500.0								
	4	3500.0								
	5	3500.0								
	6	2490.0								
	sum	18980.1								
	Wi/A	19.38								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 52.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 52.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 52.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.560$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.462

R_t (固有周期からの計算値) = 0.615 ($T = 1.560$)、 R_t (採用値) = 0.615

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	1	887.2	8357.0	0.092	2.762	0.340		2840.5	0.0	2840.5
	2	1645.7								
	3	1645.7								
	4	1645.7								
	5	1645.7								
	6	887.2								
	sum	8357.0								
	Wi/A	8.53								
12F	1	728.0	15046.3	0.165	2.260	0.278		4184.5	0.0	4184.5
	2	1313.8								
	3	1377.5								
	4	1302.9								
	5	1239.2								
	6	728.0								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
11F	1	728.0	21735.5	0.239	1.992	0.245		5329.9	0.0	5329.9
	2	1313.8								
	3	1377.5								
	4	1302.9								
	5	1239.2								
	6	728.0								
	sum	6689.2								
	Wi/A	6.83								
10F	1	737.1	28516.1	0.314	1.809	0.223		6348.2	0.0	6348.2
	2	1332.0								
	3	1395.7								
	4	1321.1								
	5	1257.4								
	6	737.1								
	sum	6780.6								
	Wi/A	6.92								
9F	1	741.3	35321.7	0.388	1.668	0.205		7251.8	0.0	7251.8
	2	1336.2								
	3	1399.9								
	4	1325.3								
	5	1261.6								
	6	741.3								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
8F	1	741.3	42127.4	0.463	1.553	0.191		8050.5	0.0	8050.5
	2	1336.2								
	3	1399.9								
	4	1325.3								
	5	1261.6								
	6	741.3								
	sum	6805.7								
	Wi/A	6.95								
7F	1	762.2	49025.1	0.539	1.452	0.179		8761.7	0.0	8761.7
	2	1353.3								
	3	1408.1								
	4	1333.5								
	5	1278.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	6	762.2	49025.1	0.539	1.452	0.179		8761.7	0.0	8761.7
	sum	6897.8								
	Wi/A	7.04								
6F	1	760.1	55910.4	0.615	1.363	0.168		9378.7	0.0	9378.7
	2	1351.2								
	3	1406.0								
	4	1331.4								
	5	1276.6								
	6	760.1								
	sum	6885.2								
5F	Wi/A	7.03	62795.6	0.690	1.282	0.158		9906.8	0.0	9906.8
	1	760.1								
	2	1351.2								
	3	1406.0								
	4	1331.4								
	5	1276.6								
	6	760.1								
4F	sum	6885.2	69762.1	0.767	1.206	0.148		10353.8	0.0	10353.8
	Wi/A	7.03								
	1	773.9								
	2	1364.5								
	3	1419.4								
	4	1344.8								
	5	1289.9								
3F	6	773.9	76817.8	0.845	1.134	0.140		10719.2	0.0	10719.2
	sum	6966.4								
	Wi/A	7.11								
	1	788.8								
	2	1379.4								
	3	1434.3								
	4	1359.7								
2F	5	1304.8	83873.6	0.922	1.065	0.131		10998.6	0.0	10998.6
	6	788.8								
	sum	7055.7								
	Wi/A	7.21								
	1	788.8								
	2	1379.4								
	3	1434.3								
1F	4	1359.7	90952.1	1.000	1.000	0.123		11194.1	0.0	11194.1
	5	1307.4								
	6	795.0								
	sum	7078.5								
	Wi/A	7.23								
	1	2490.0	109932.2		K=0.1000 (H=0.00)		1898.012	13092.1	0.0	13092.1
	2	3500.0								
	3	3500.0								
基礎	4	3500.0								
	5	3500.0								
	6	2490.0								
	sum	18980.1								
	Wi/A	19.38								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

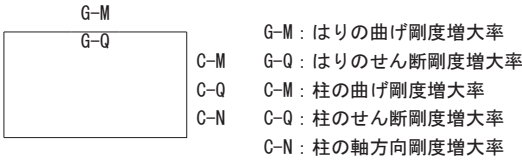

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/242)					

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

1 フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

2 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

3 フレーム (S=1/242)

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

4 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

5 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

6 フレーム (S=1/242)

B

C

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。


G-M
G-Q


G-M
G-Q


G-M
G-Q


G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

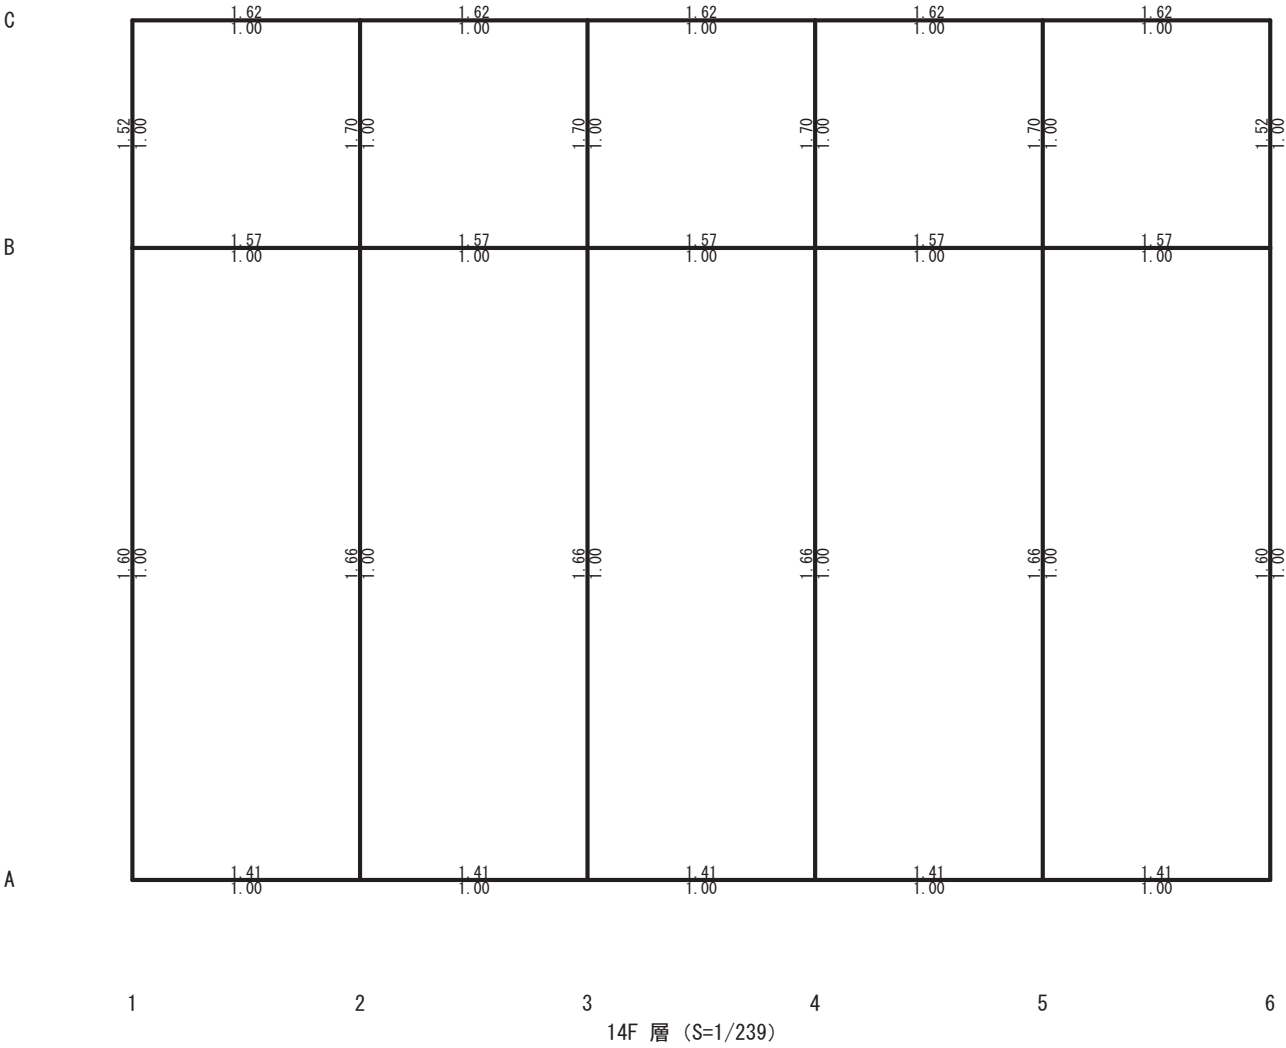


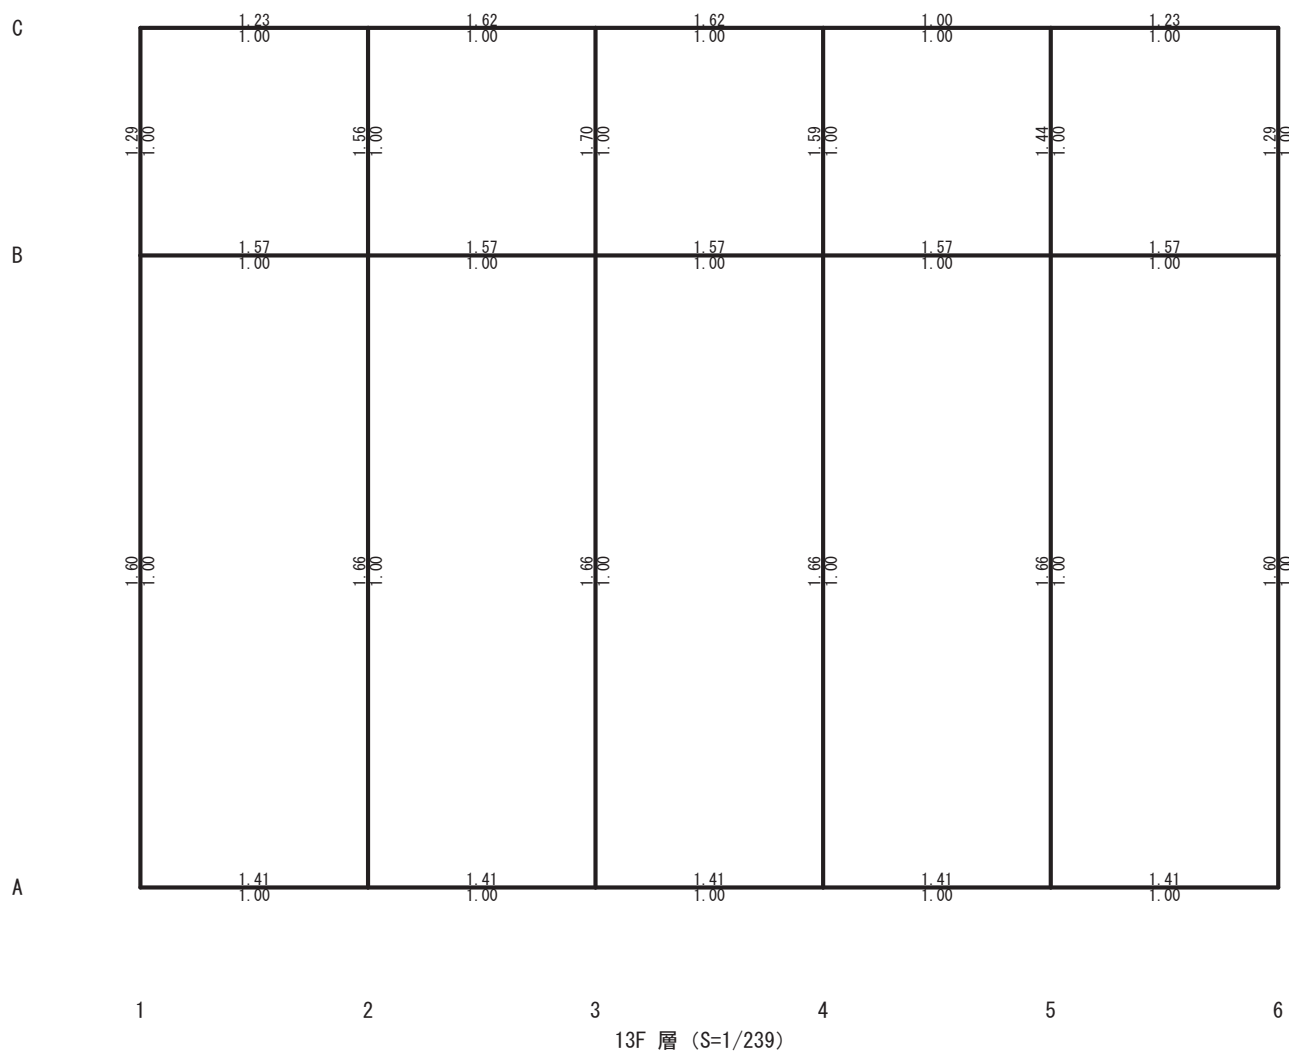


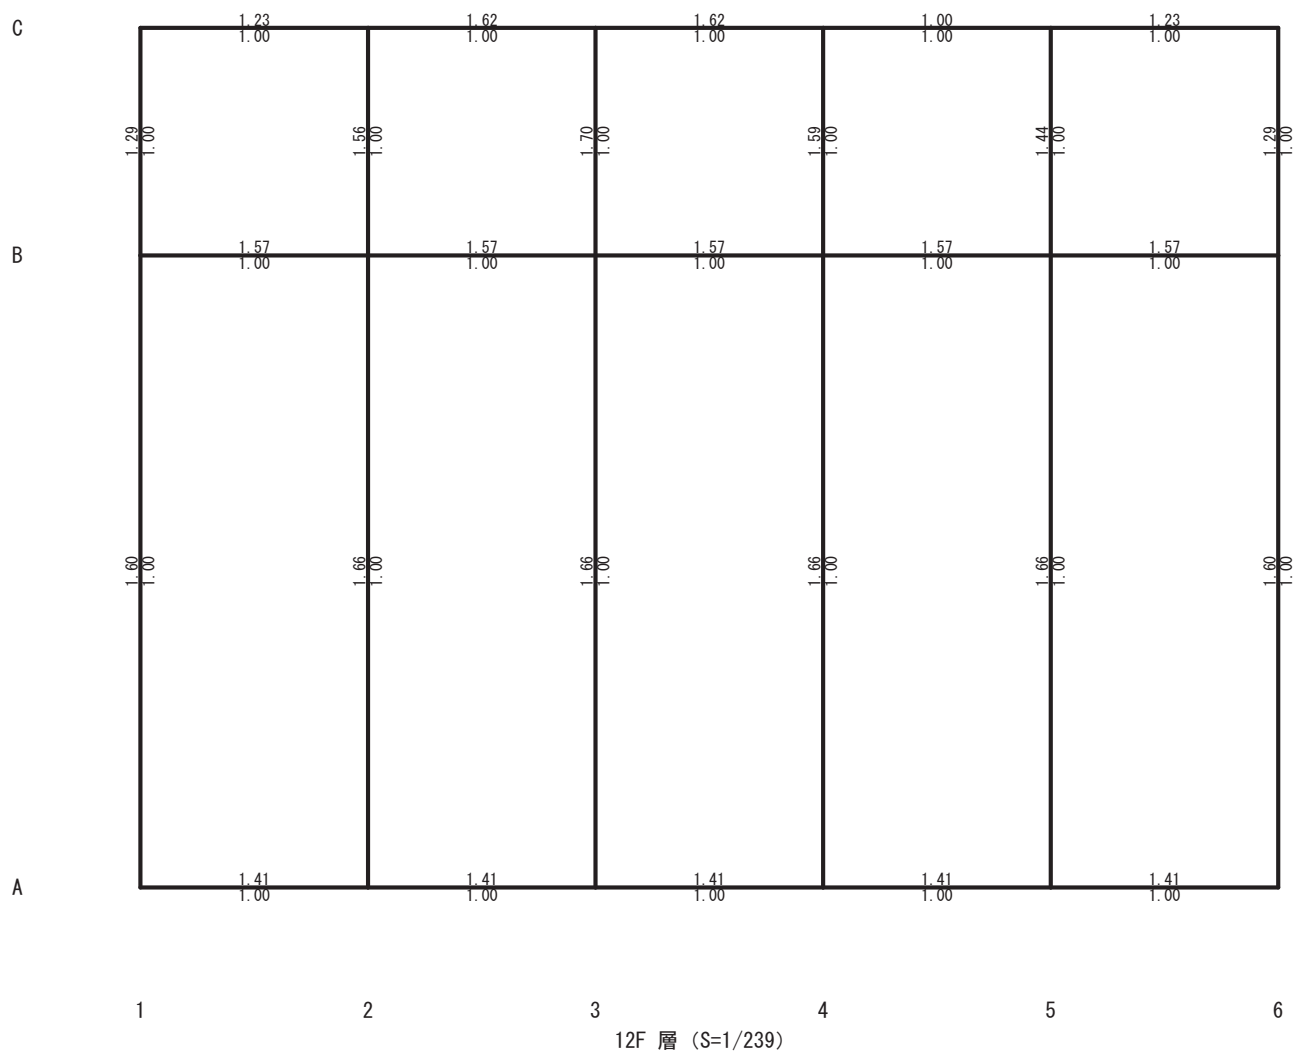


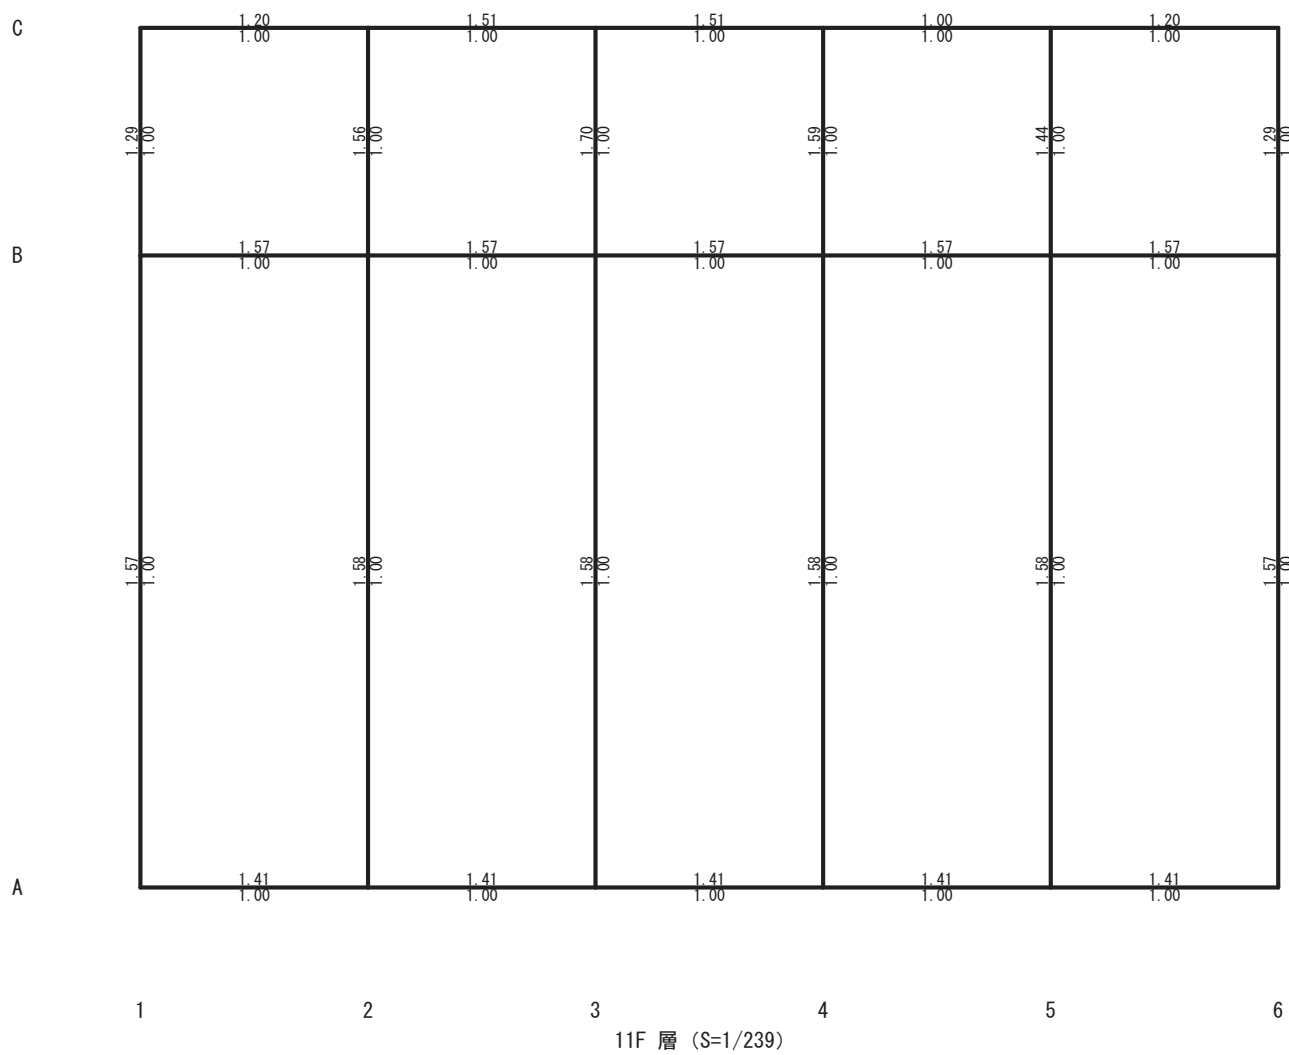


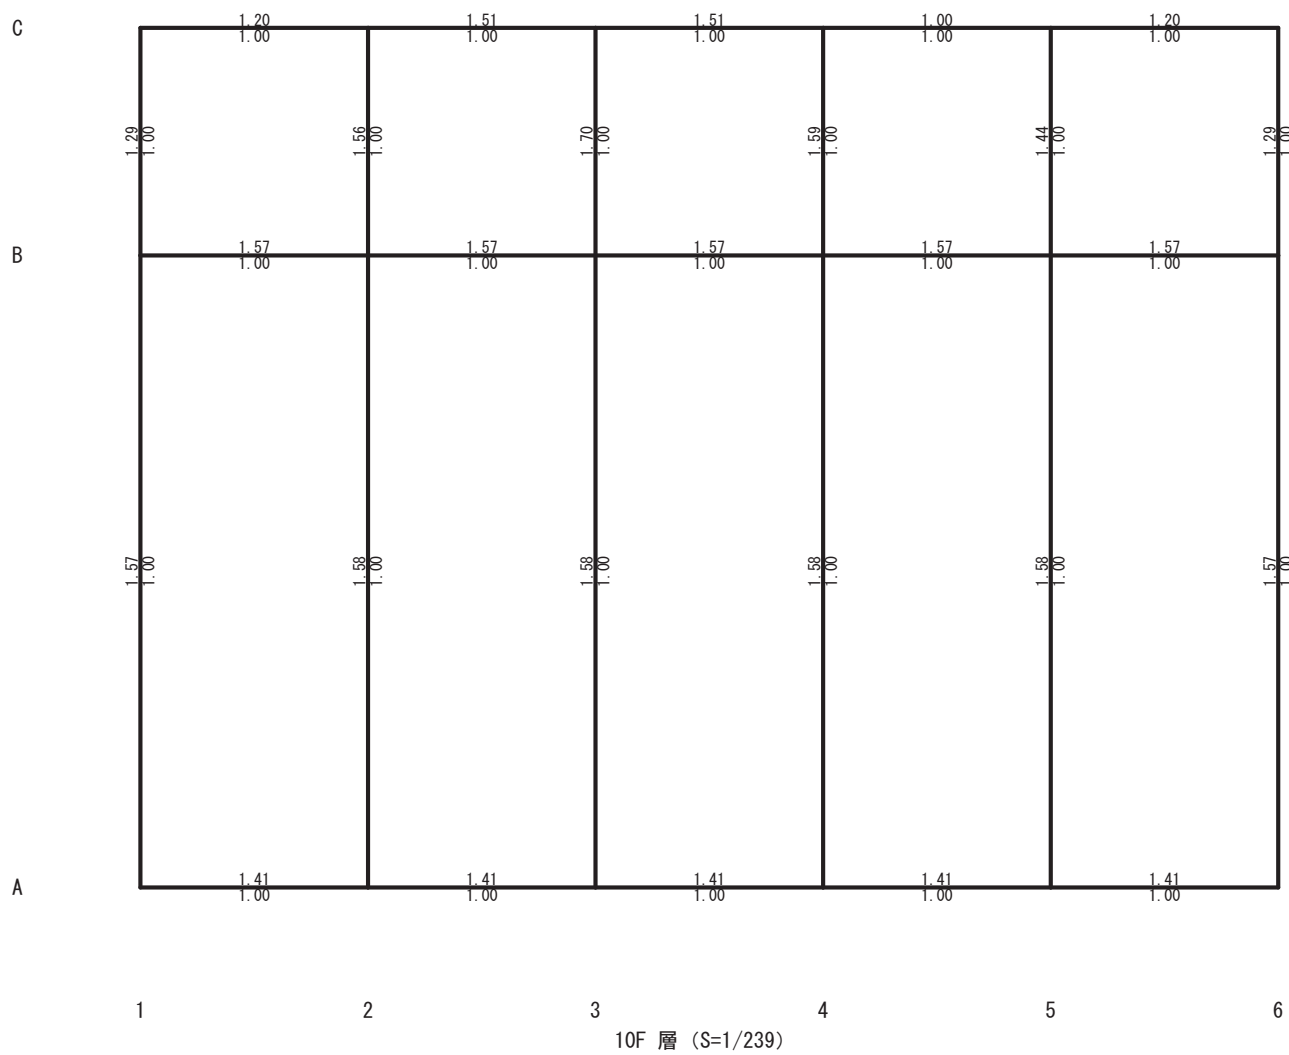


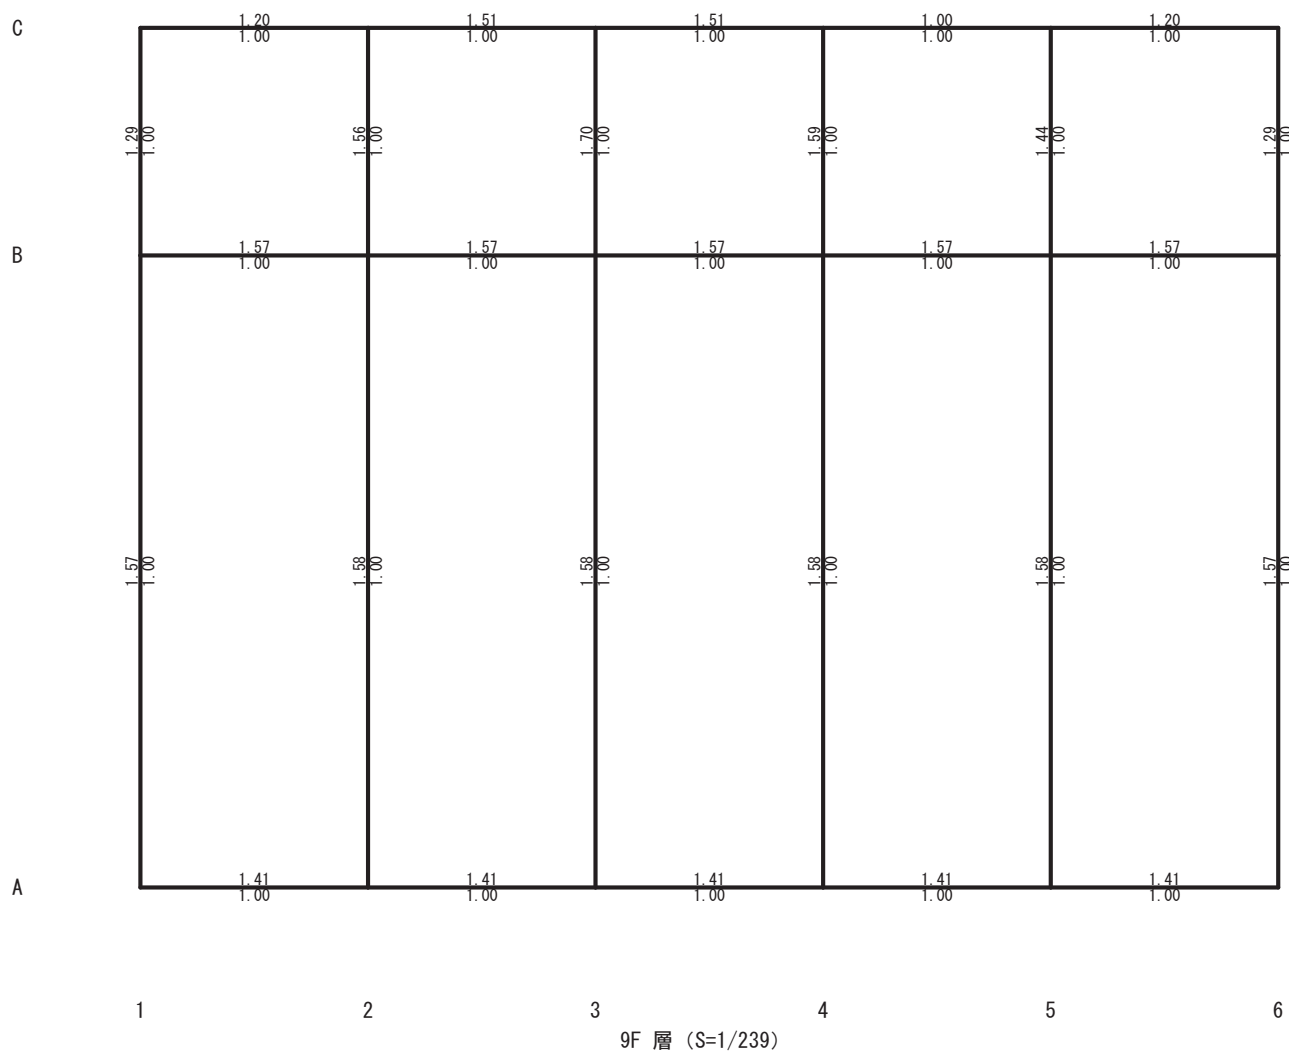


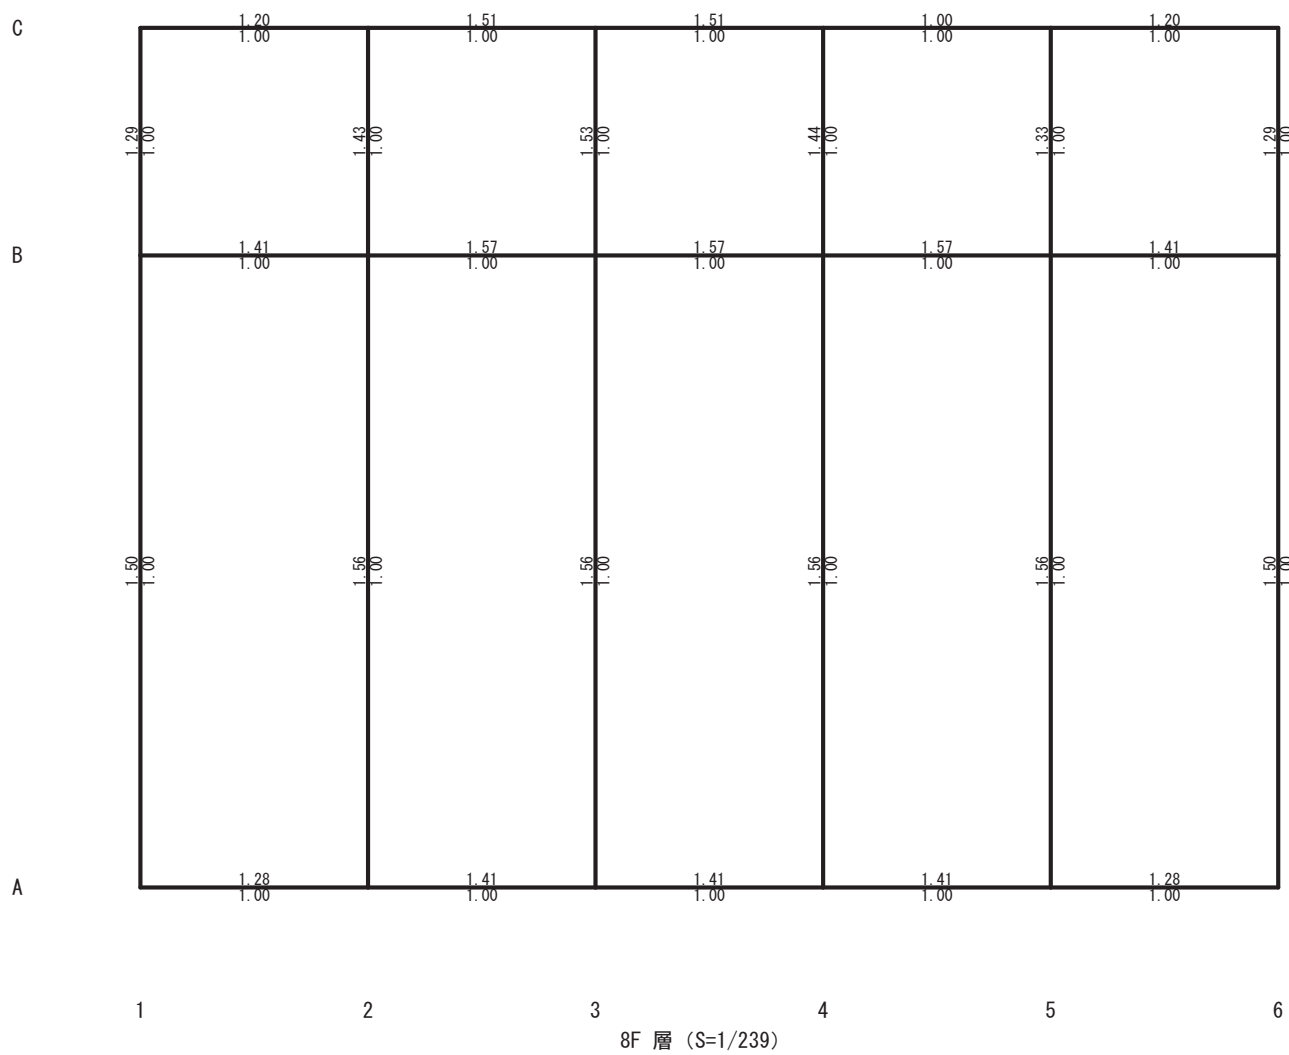


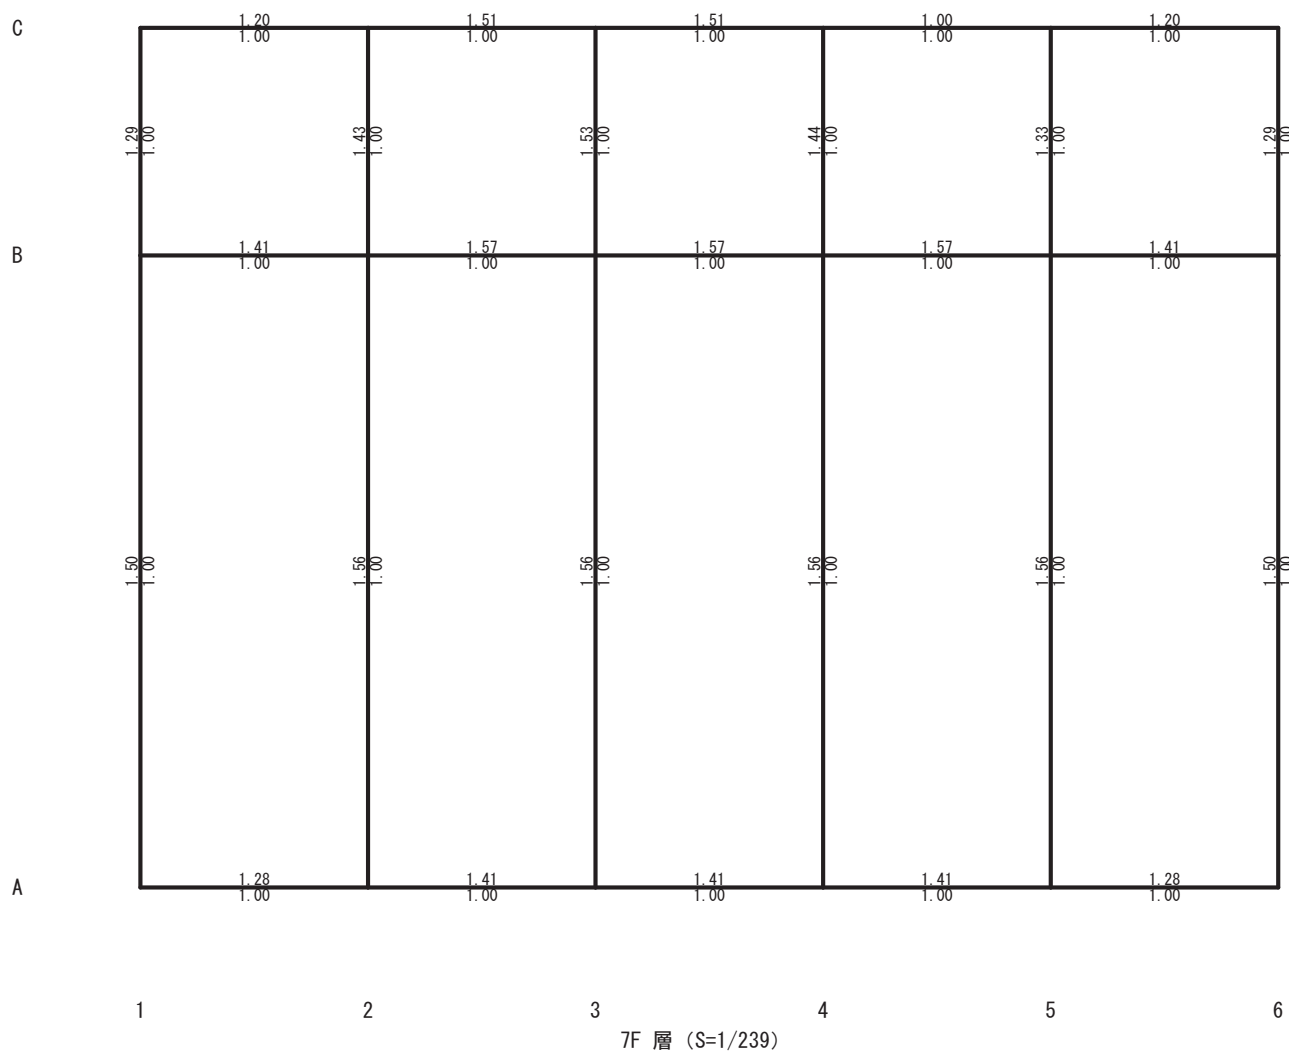


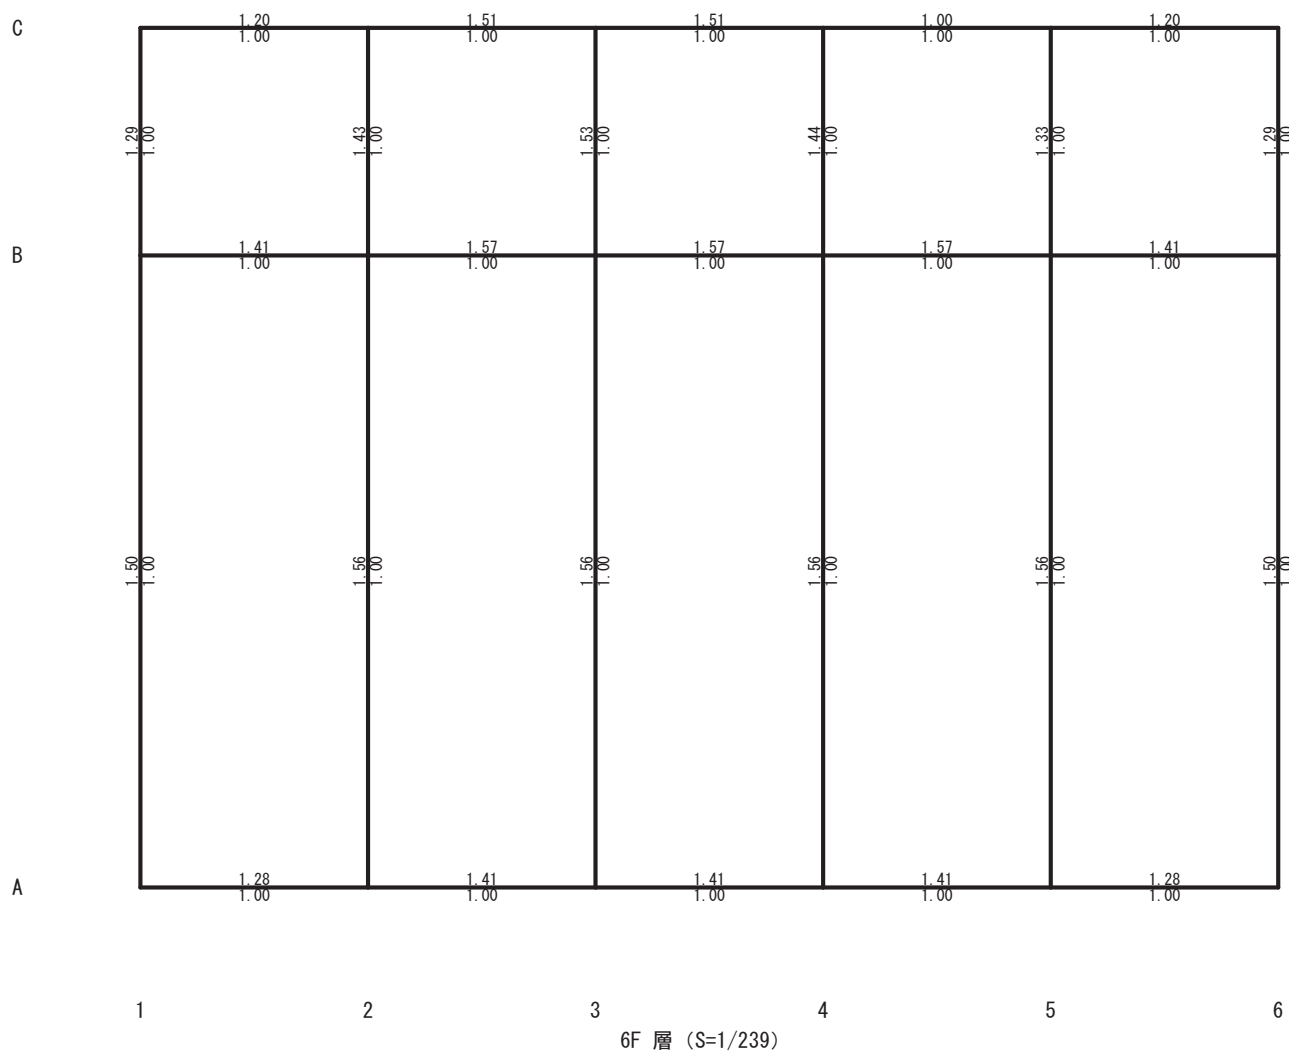


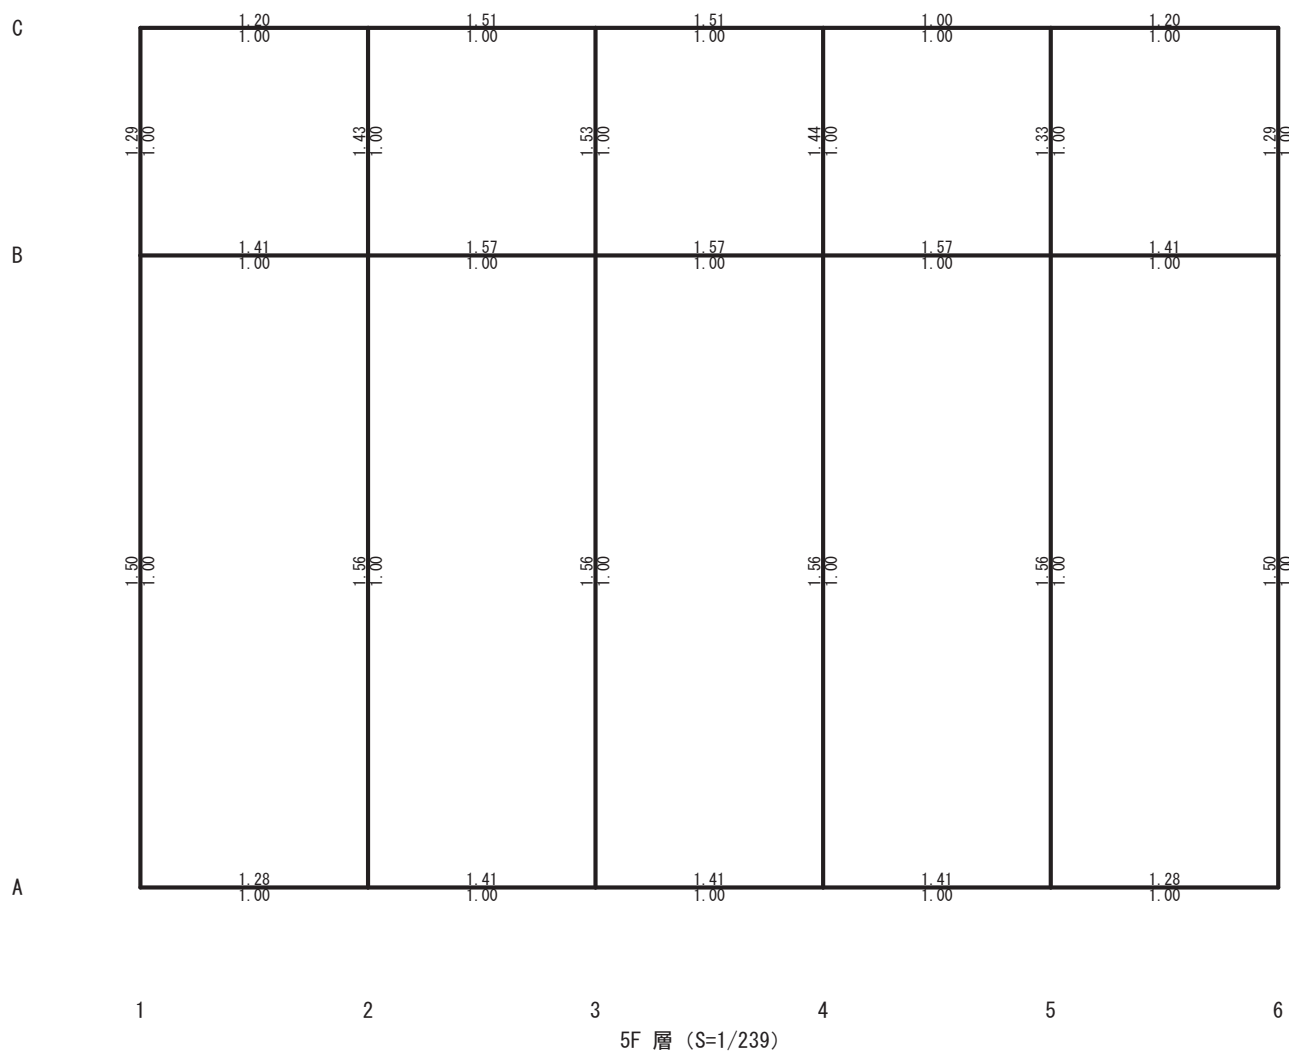

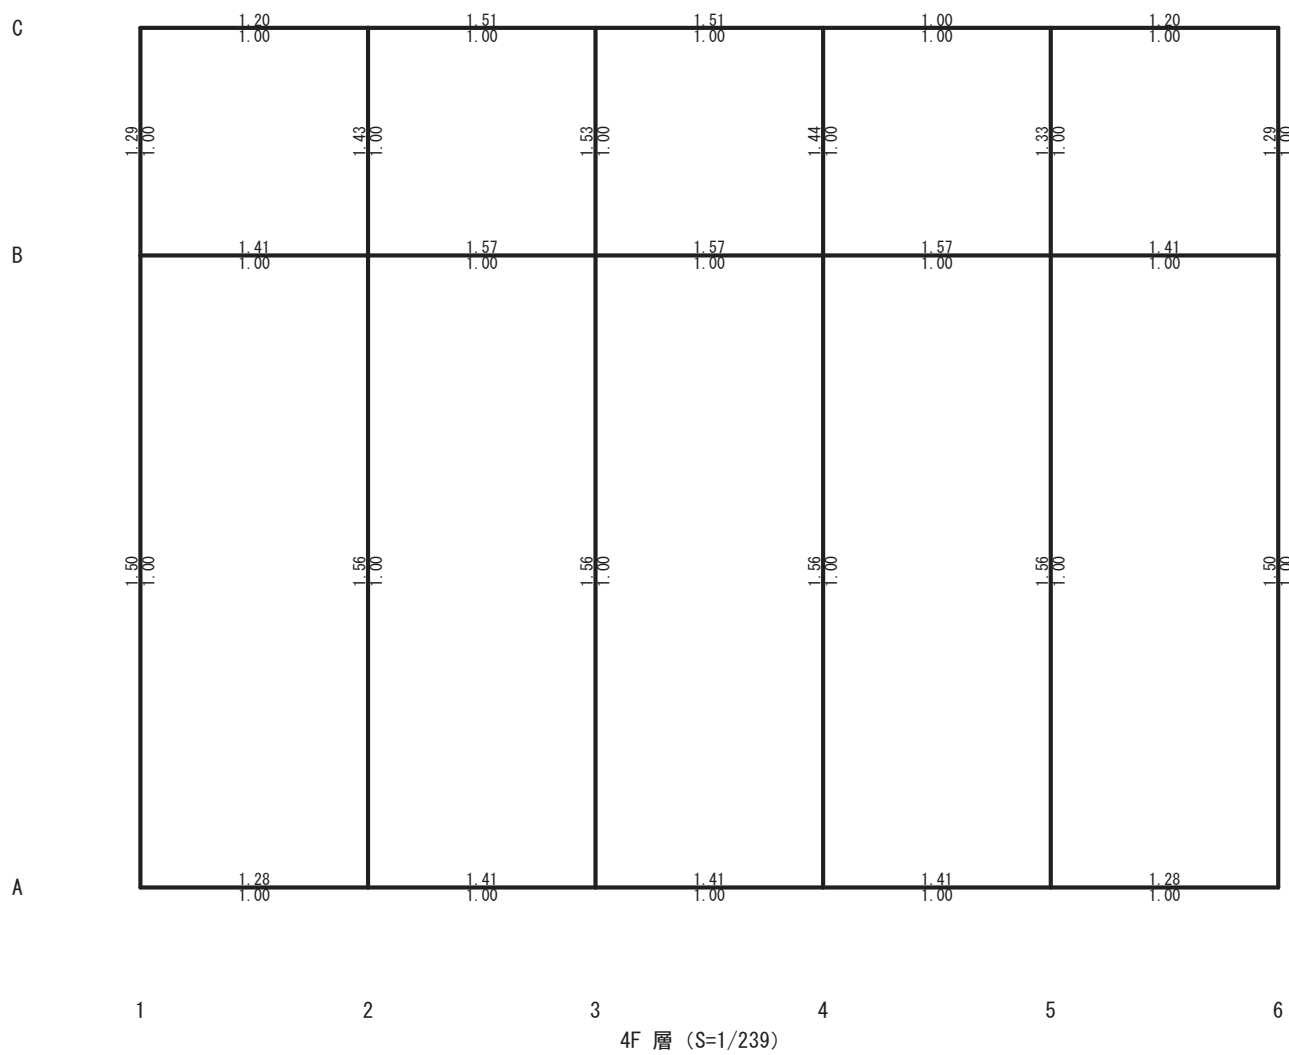

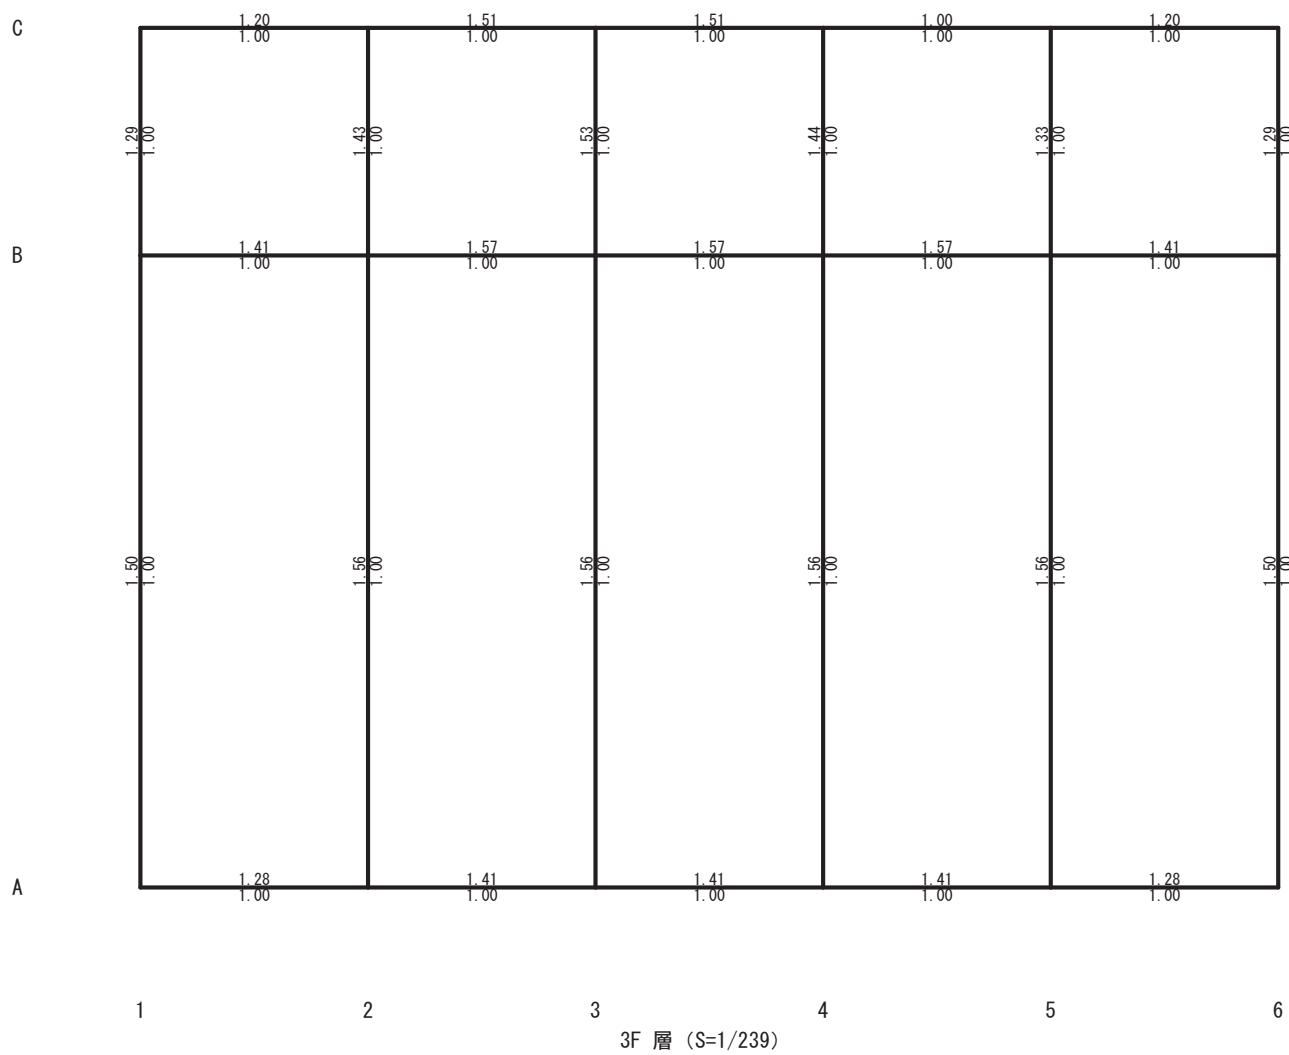


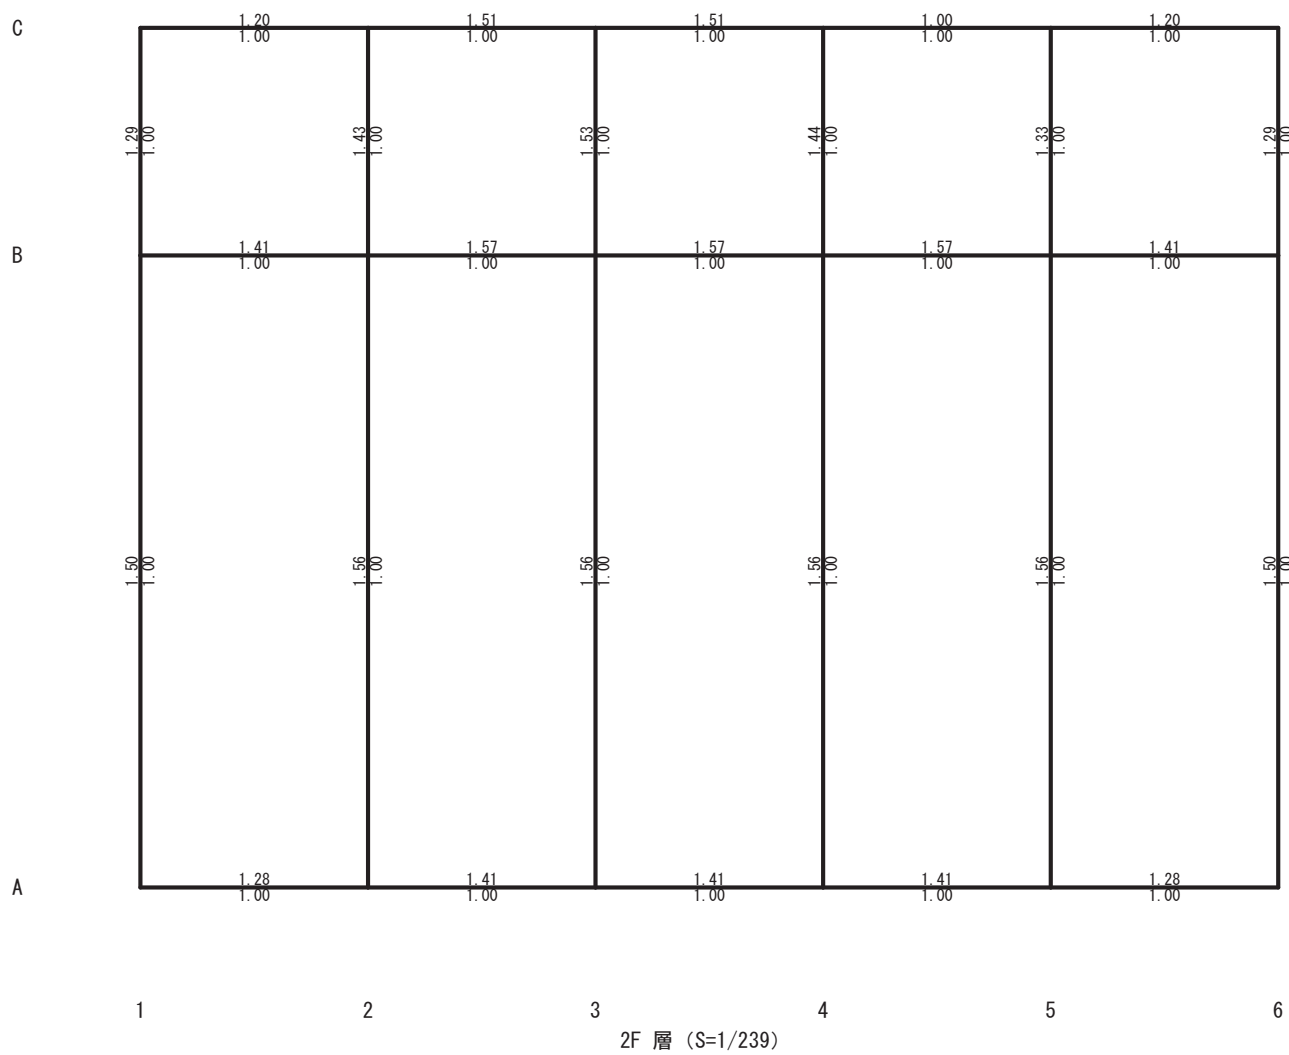

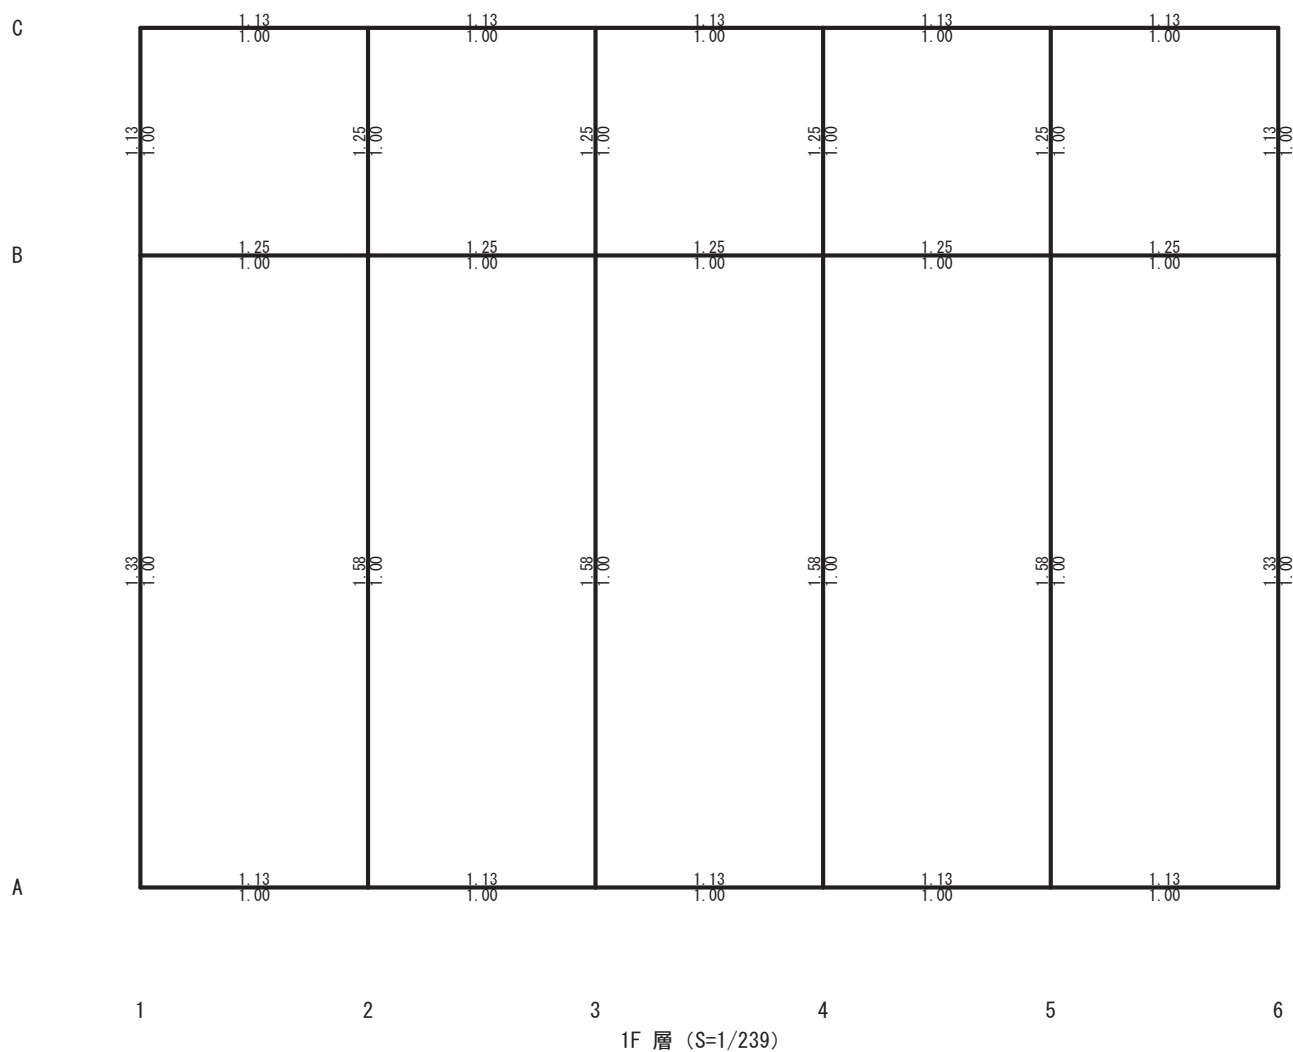



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

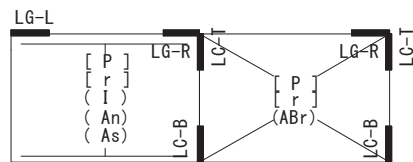



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LG-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LG-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P

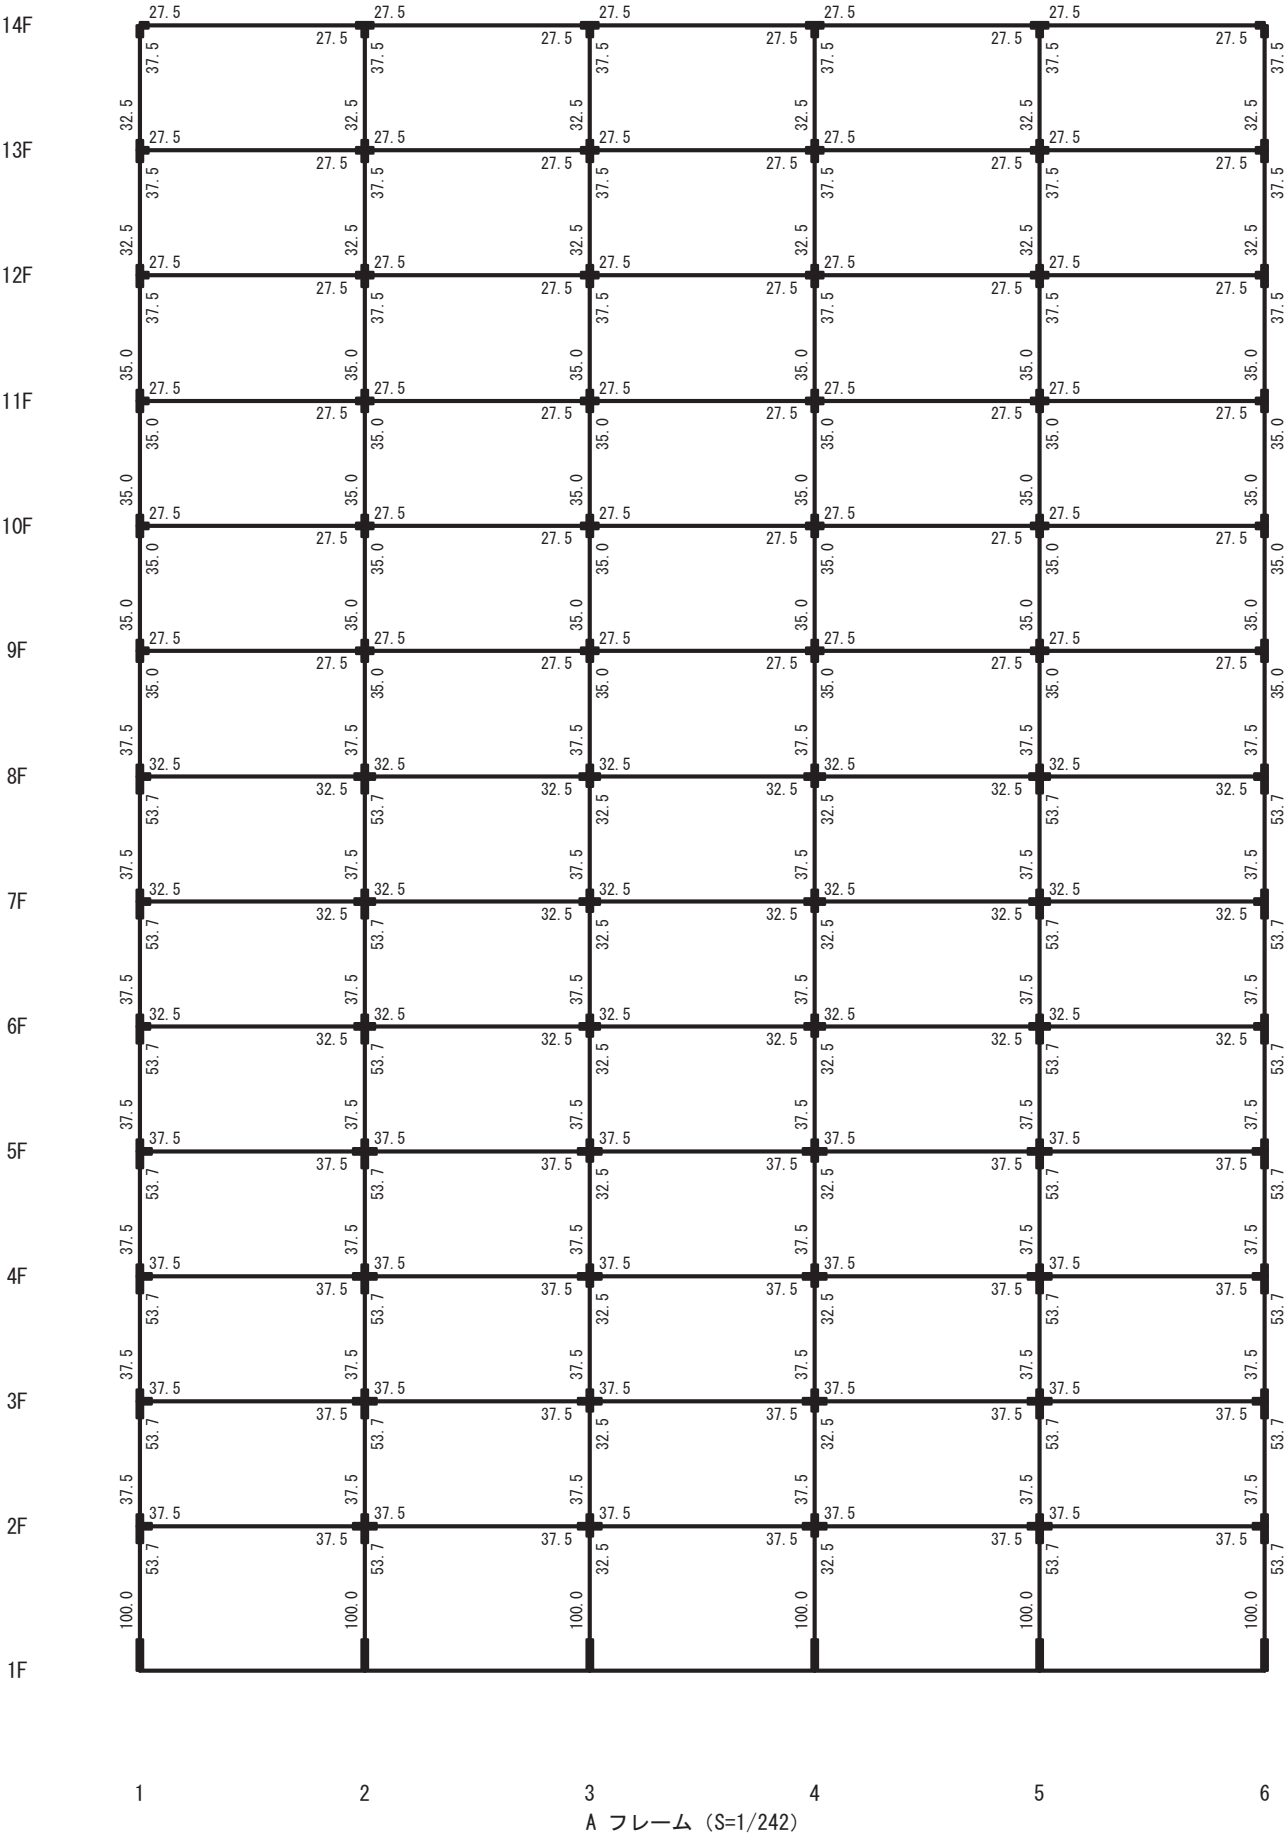


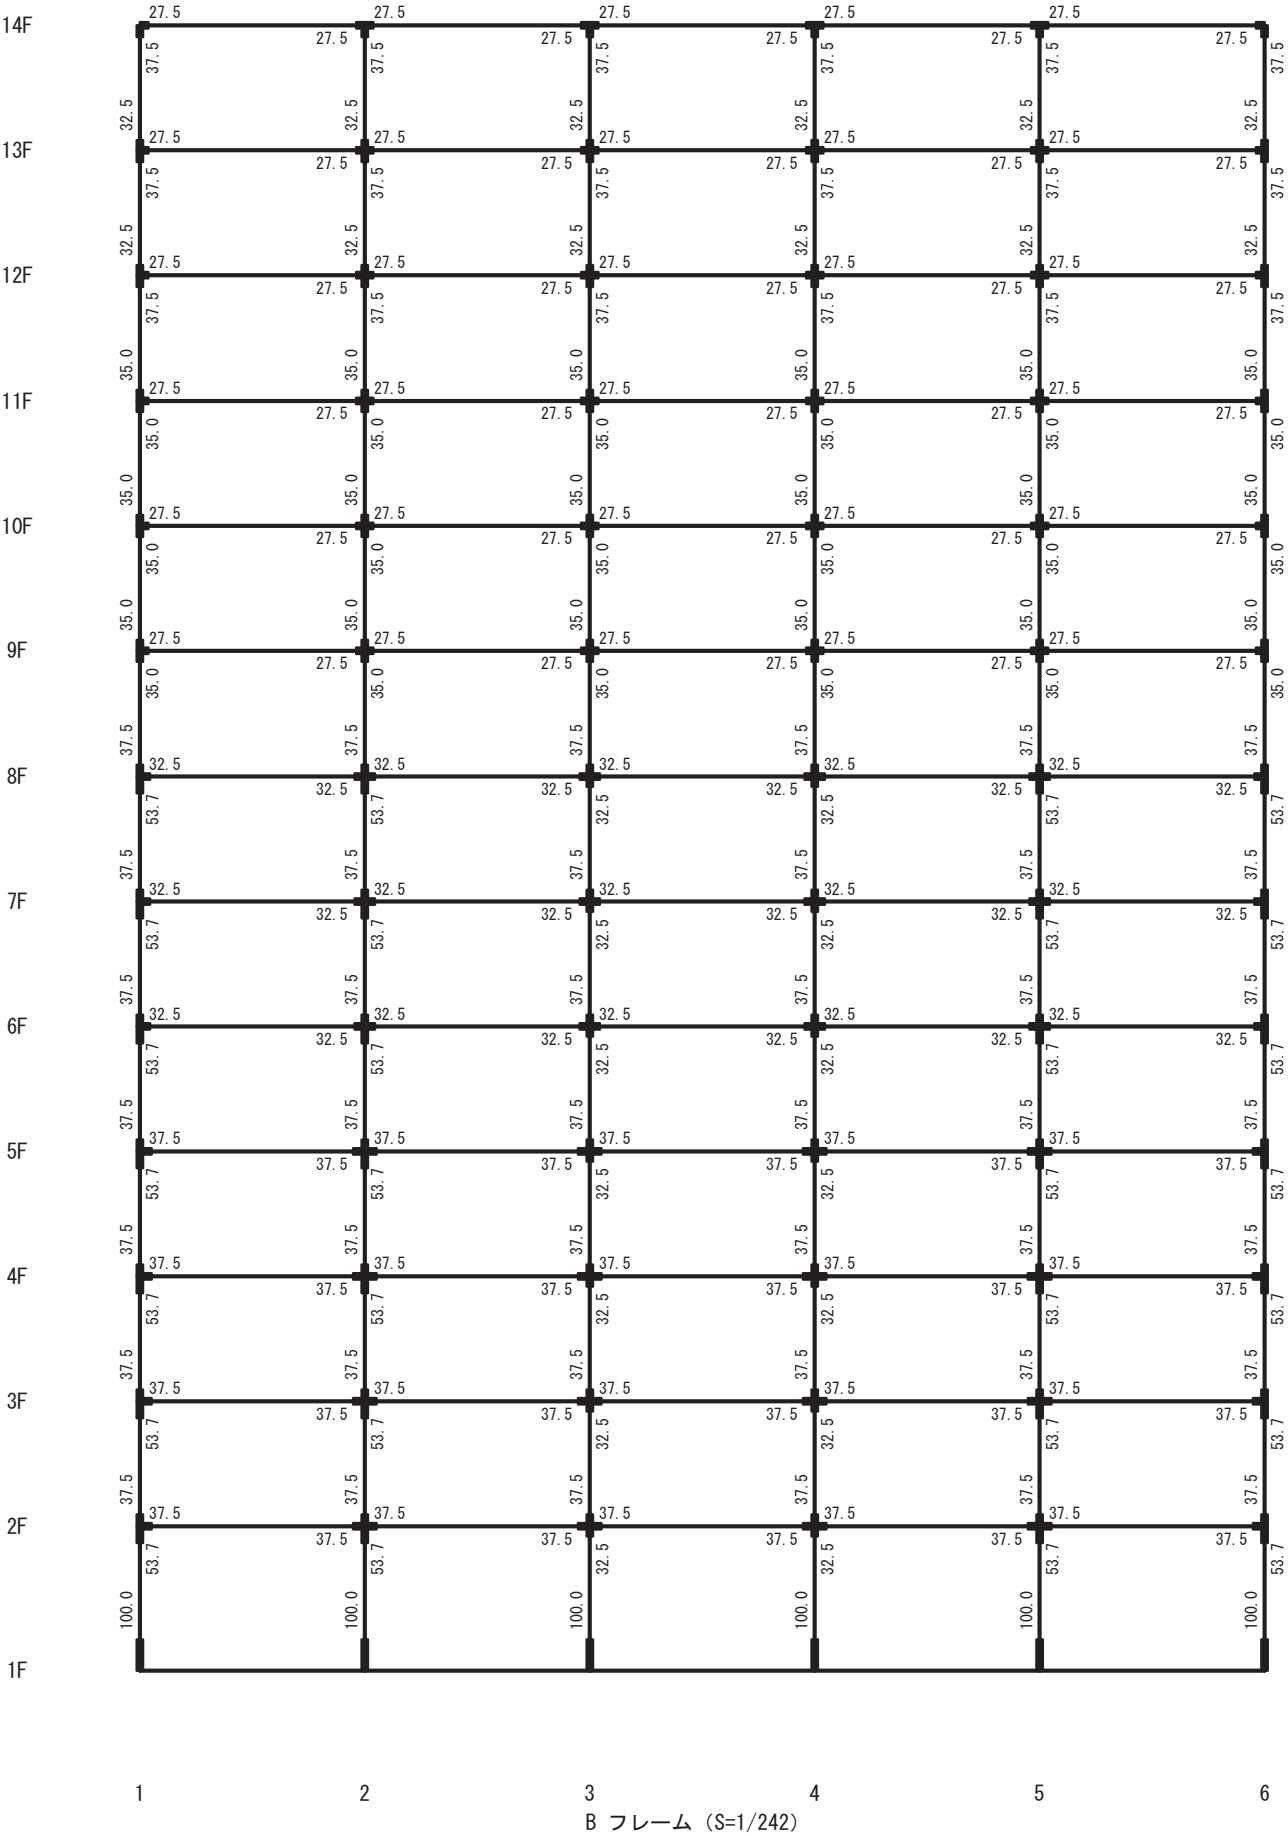


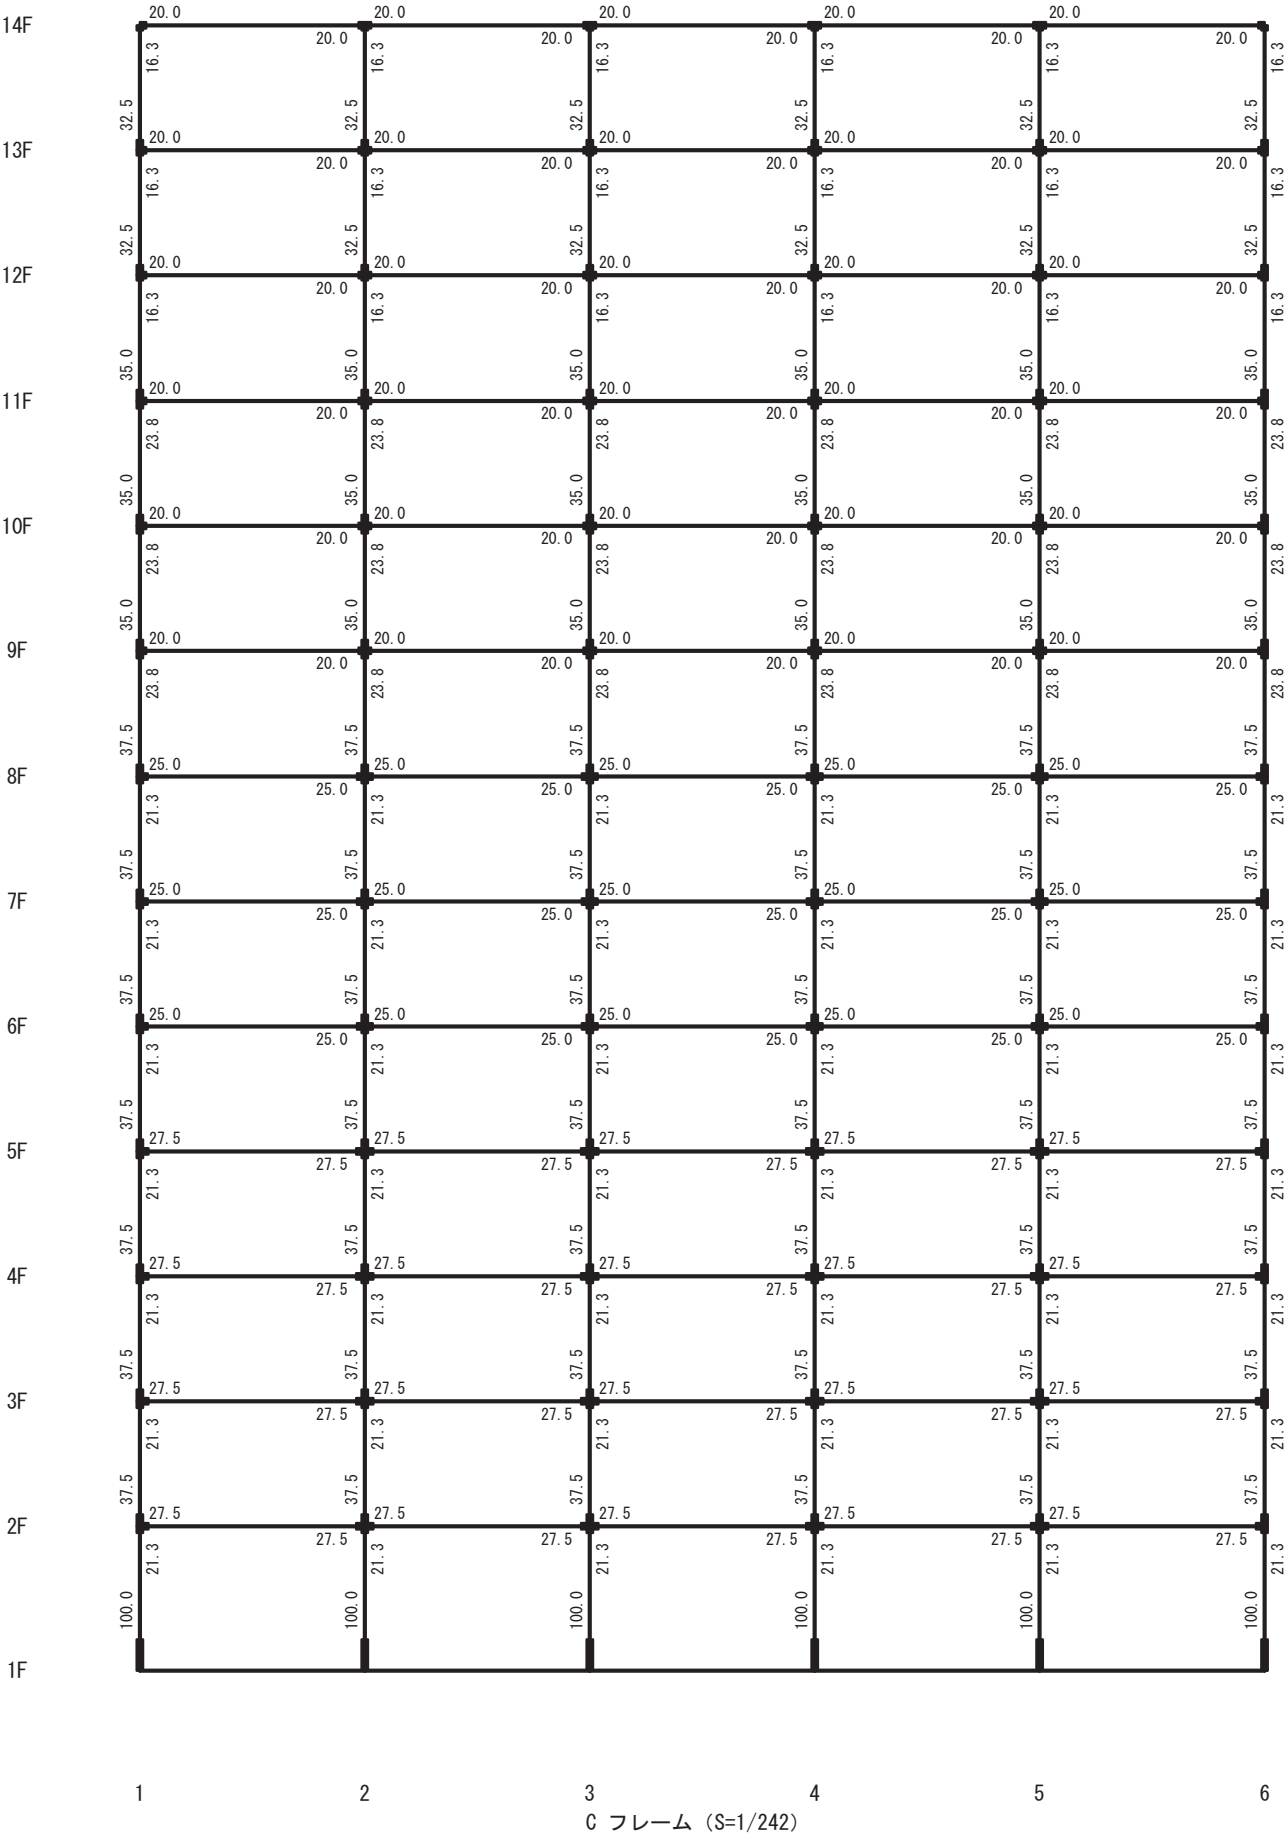


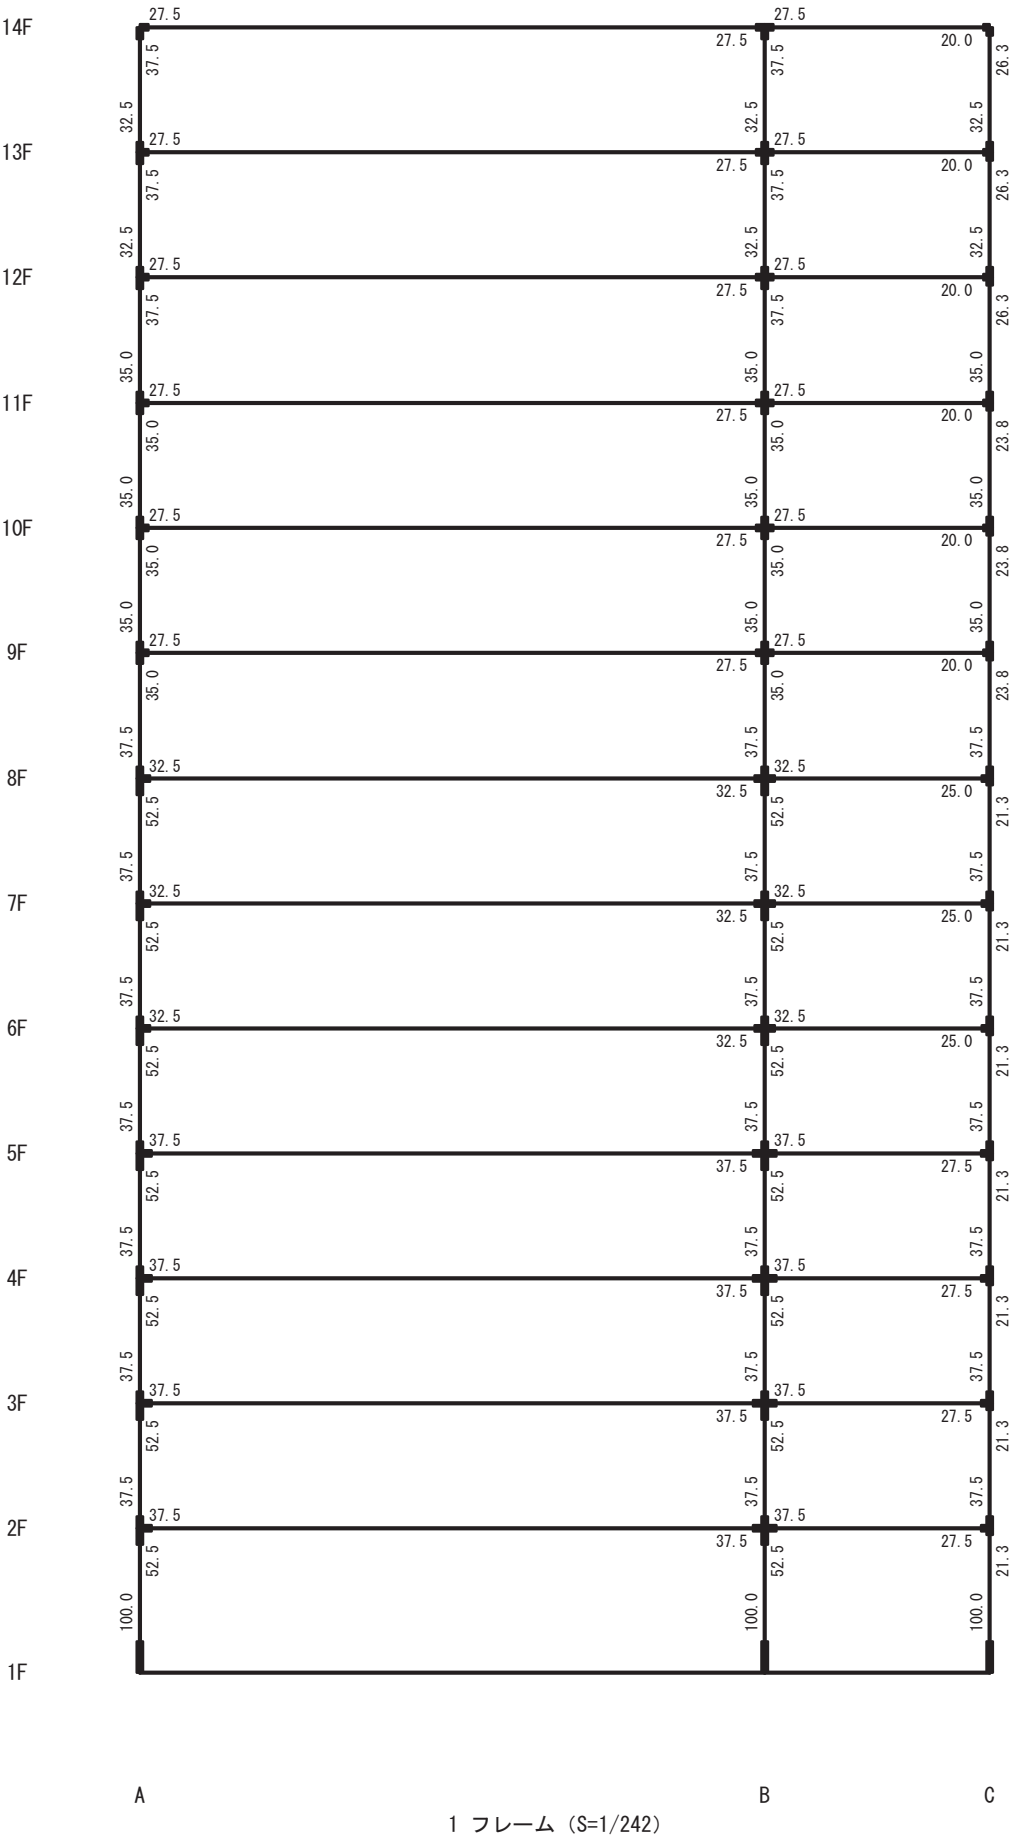


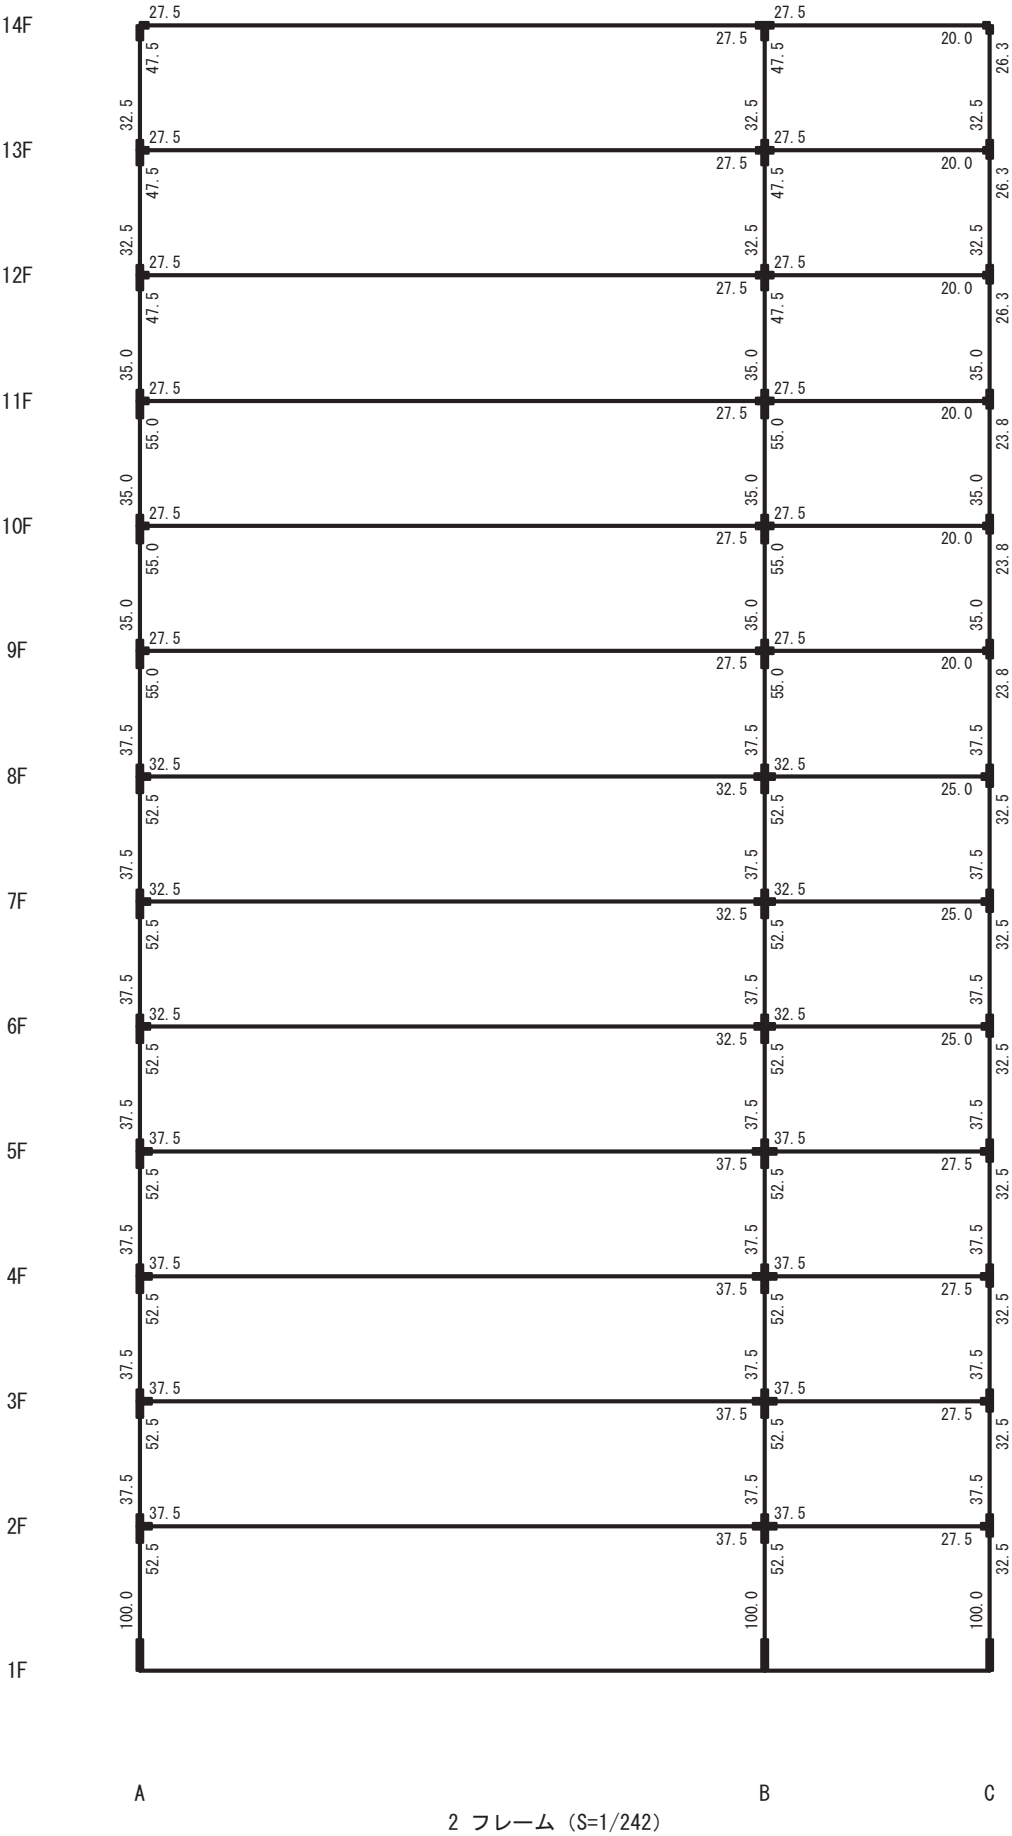

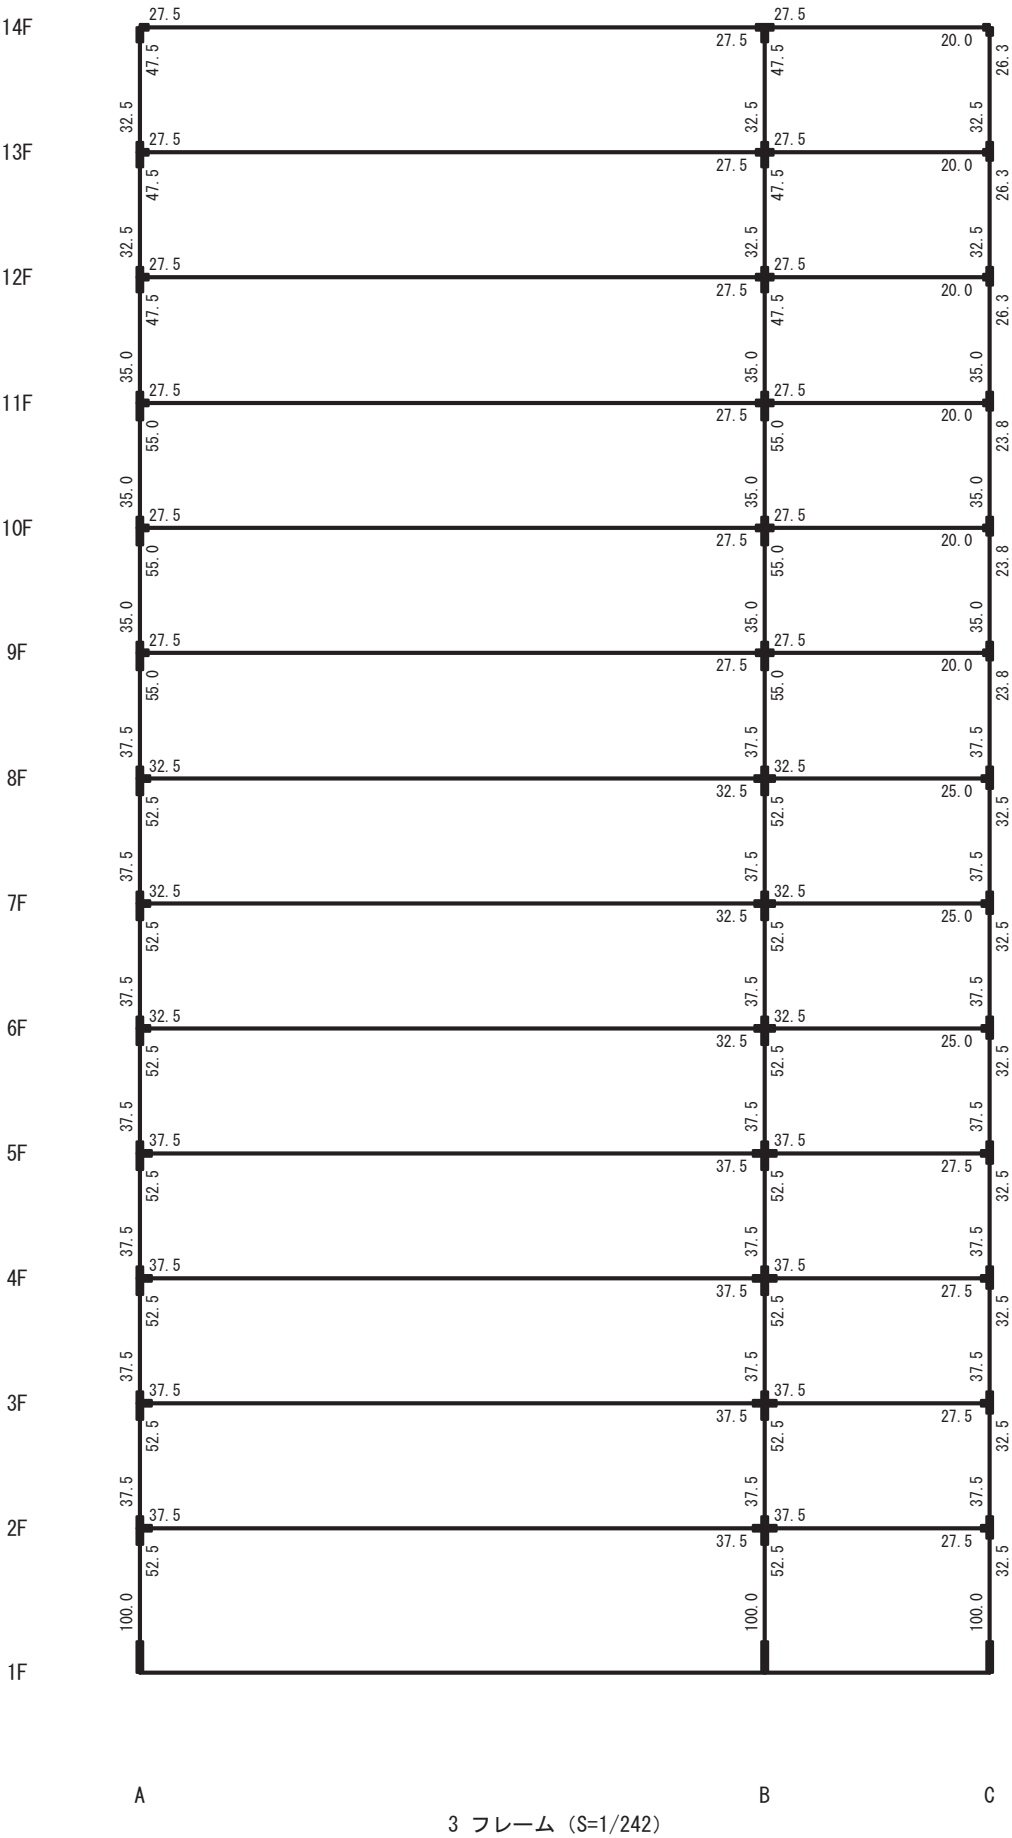

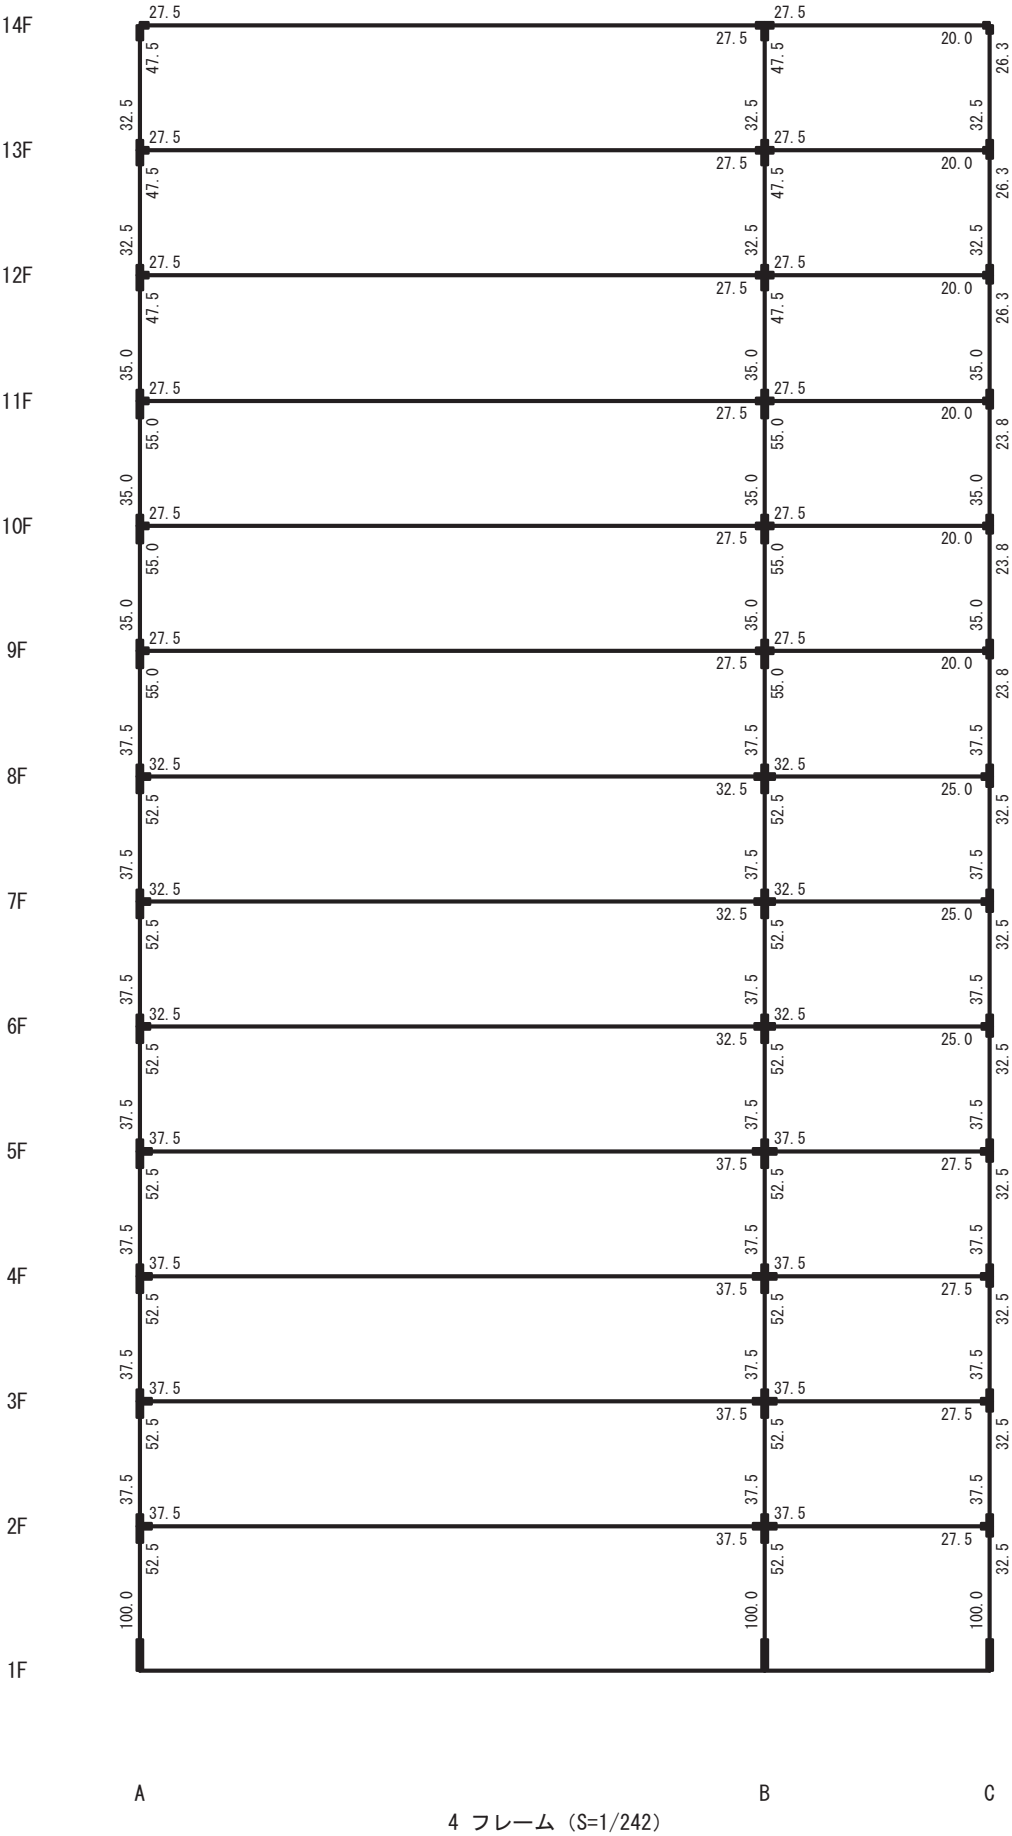

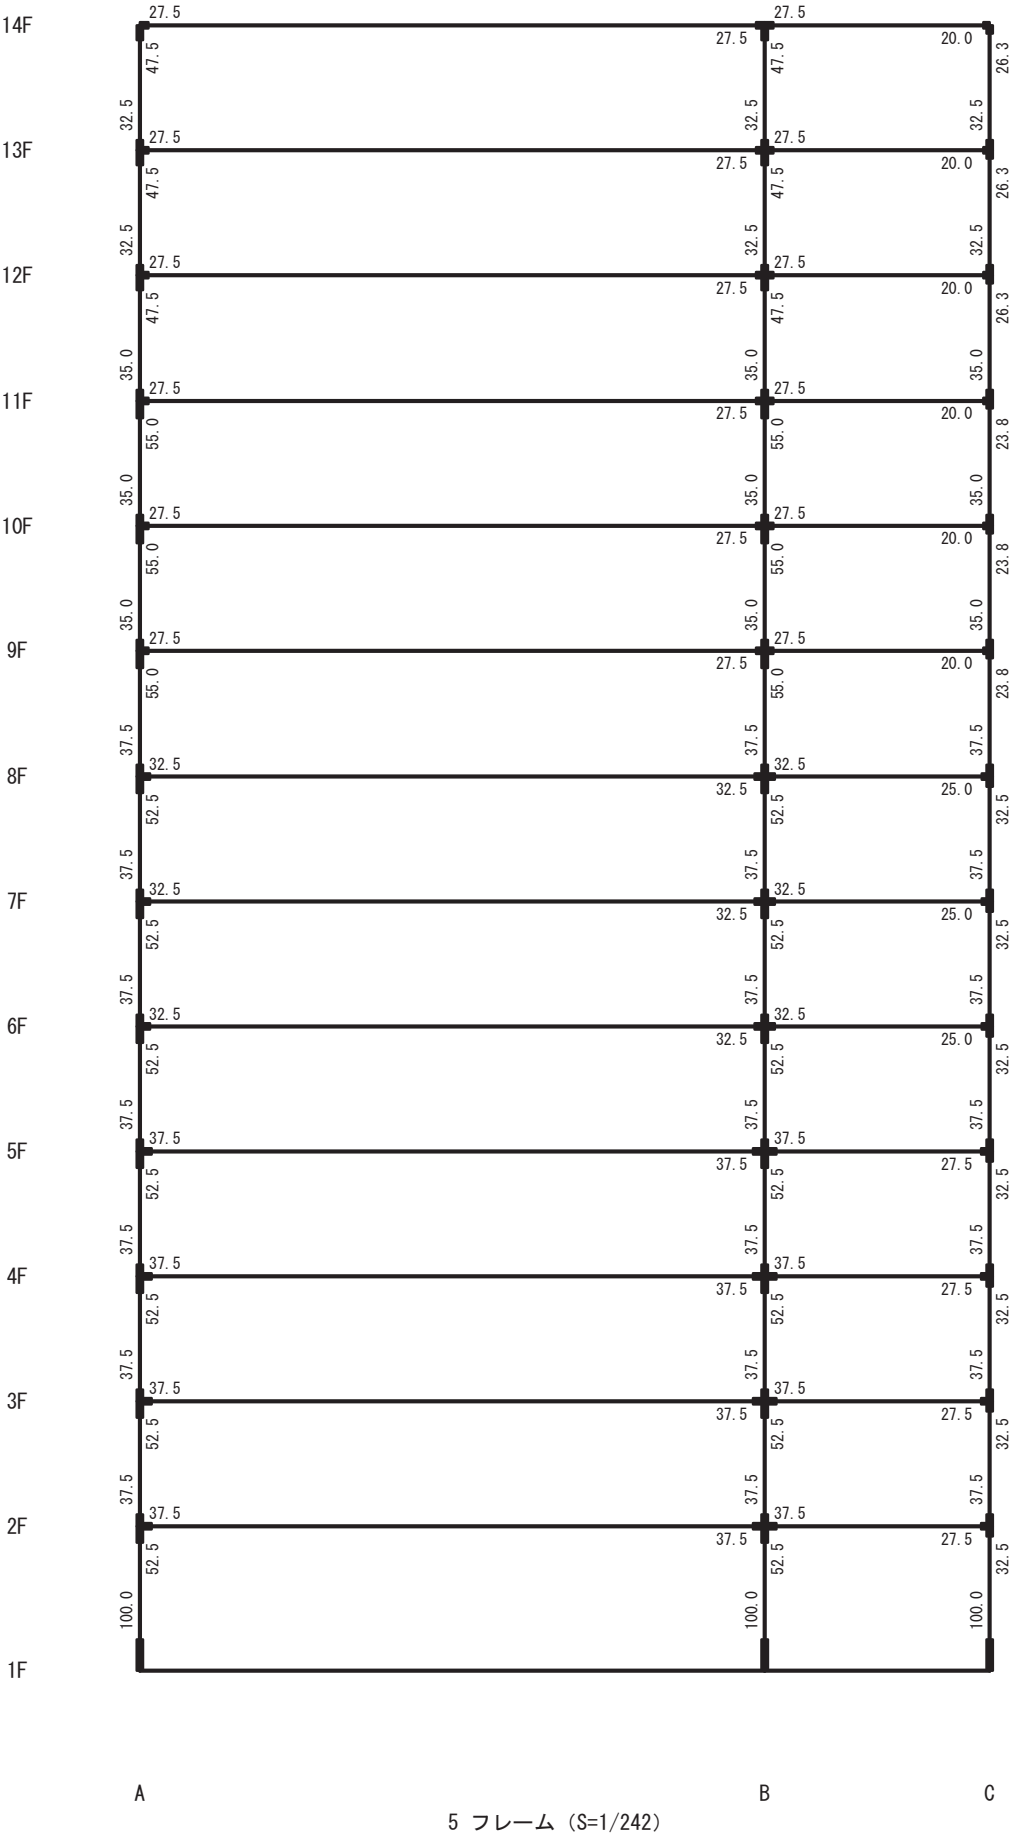

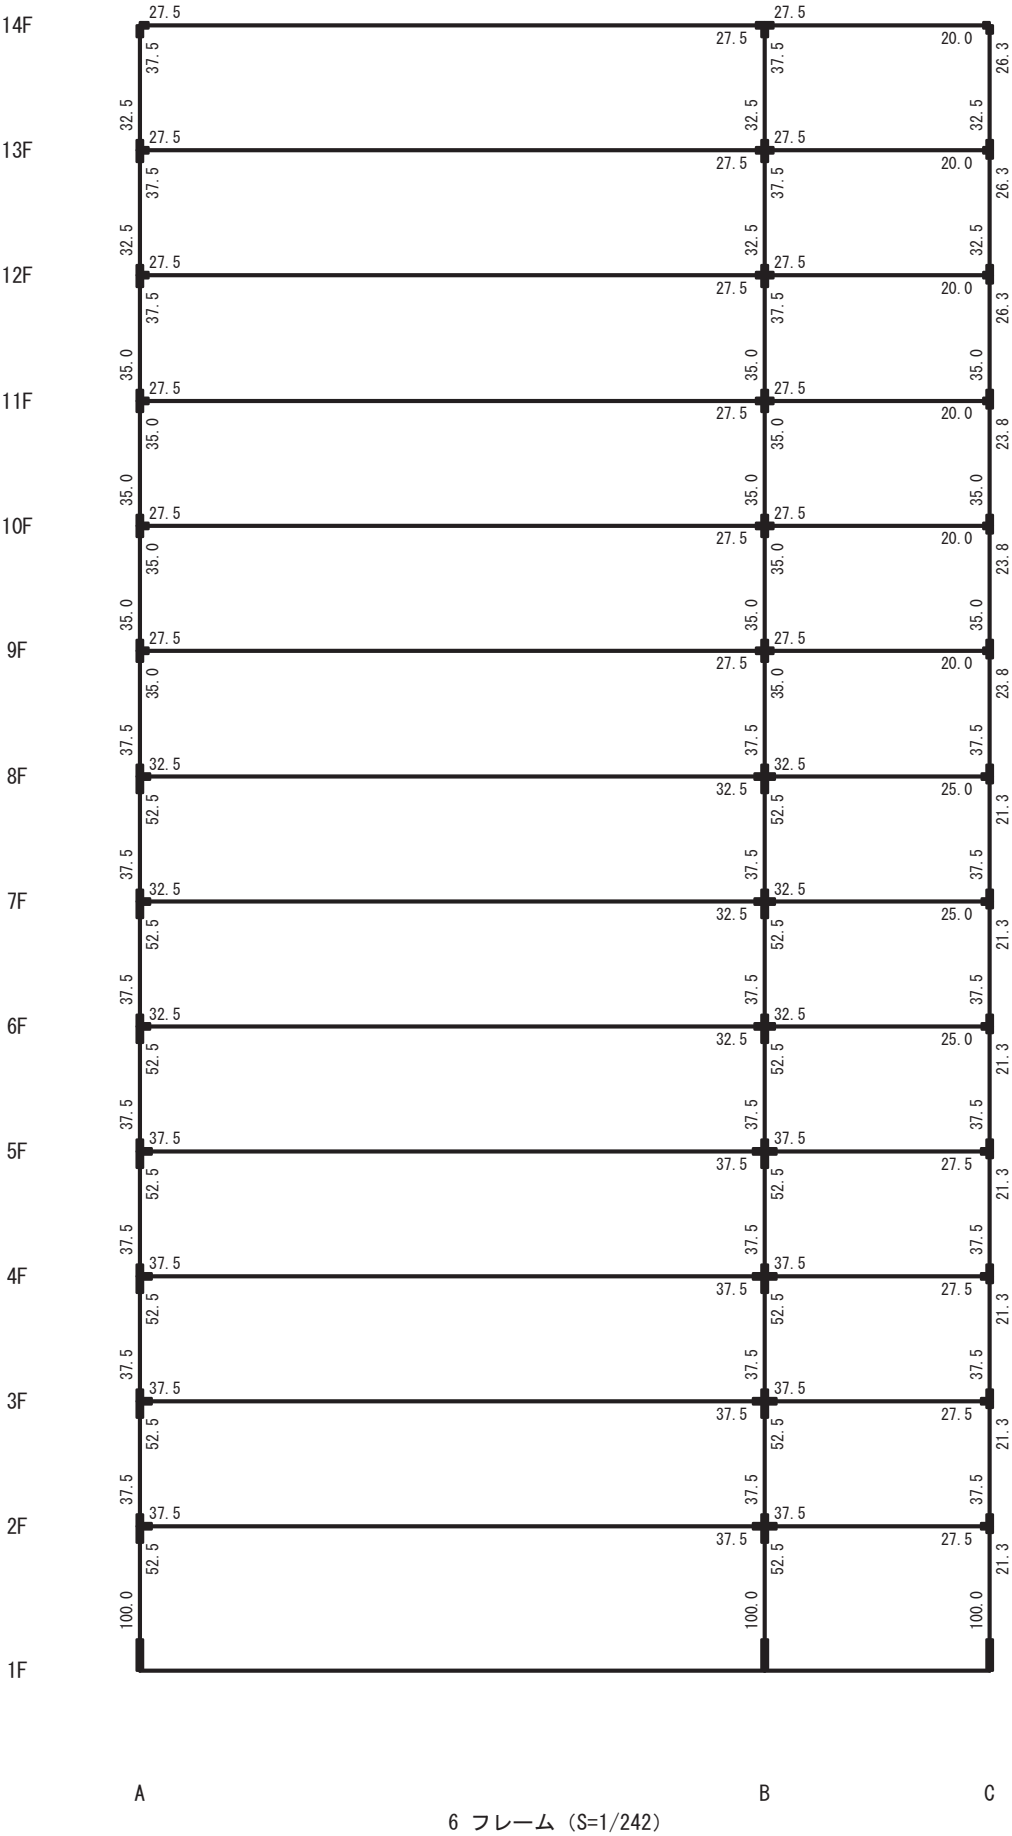

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1353.1	1347.1	1290.0	57.1	9136.3	623.2	623.2
B						1853.0	1853.0
A						1710.6	1710.6

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1331.0	1343.3	1257.4	85.9	9688.9	570.7	570.7
B						1979.6	1979.6
A						1832.9	1832.9

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1331.0	1339.5	1284.3	55.1	10208.2	681.4	681.4
B						1995.9	1995.9
A						1873.9	1873.9

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1329.3	1337.0	1306.9	30.0	10912.5	804.3	804.3
B						2089.3	2089.3
A						1977.6	1977.6

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1328.1	1335.2	1305.3	29.9	11386.2	826.0	826.0
B						2154.6	2154.6
A						2041.9	2041.9

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1328.1	1333.9	1275.9	58.1	12513.1	794.9	794.9
B						2432.2	2432.2
A						2280.3	2280.3

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1330.4	1333.6	1302.6	31.0	15450.4	1104.6	1104.6
B						2901.5	2901.5
A						2755.2	2755.2

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1333.6	1333.8	1290.1	43.7	15920.4	1085.8	1085.8
B						3048.4	3048.4
A						2881.0	2881.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1333.6	1333.7	1283.0	50.7	16560.6	1100.2	1100.2
B						3166.2	3166.2
A						3001.9	3001.9

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1336.3	1334.1	1295.7	38.4	18793.9	1336.7	1336.7
B						3716.8	3716.8
A						3489.7	3489.7

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1338.9	1334.7	1288.2	46.5	19852.1	1365.7	1365.7
B						3888.2	3888.2
A						3666.6	3666.6

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1338.9	1335.1	1277.9	57.2	22257.3	1449.1	1449.1
B						4369.2	4369.2
A						4104.1	4104.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1339.0	1335.8	1299.1	36.7	39342.0	2779.1	2779.1
B						7002.9	7002.9
A						6818.0	6818.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.5	1.6	9136.3	389.6	389.6
2						598.7	598.7
3						590.9	590.9
4						591.9	591.9
5						600.5	600.5
6						391.0	391.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.9	1792.9	1798.2	5.4	9688.9	443.6	443.6
2						620.4	620.4
3						622.4	622.4
4						618.0	618.0
5						615.3	615.3
6						444.2	444.2

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.9	1790.1	1797.8	7.7	10208.2	451.7	451.7
2						682.9	682.9
3						685.8	685.8
4						680.7	680.7
5						677.0	677.0
6						451.7	451.7

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1788.7	1797.5	8.8	10912.5	444.7	444.7
2						791.7	791.7
3						795.4	795.4
4						789.4	789.4
5						784.7	784.7
6						444.5	444.5

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1787.8	1797.4	9.6	11386.2	478.9	478.9
2						817.8	817.8
3						822.9	822.9
4						816.3	816.3
5						810.0	810.0
6						478.8	478.8

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.2	1787.3	1797.5	10.2	12513.1	557.0	557.0
2						875.5	875.5
3						879.9	879.9
4						873.5	873.5
5						867.9	867.9
6						556.4	556.4

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1786.9	1797.3	10.4	15450.4	699.1	699.1
2						1013.3	1013.3
3						1020.6	1020.6
4						1011.2	1011.2
5						1002.9	1002.9
6						699.1	699.1

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1786.5	1797.0	10.5	15920.4	717.7	717.7
2						1053.9	1053.9
3						1062.8	1062.8
4						1052.5	1052.5
5						1042.2	1042.2
6						717.4	717.4

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1786.3	1796.9	10.6	16560.6	763.7	763.7
2						1074.9	1074.9
3						1084.5	1084.5
4						1074.1	1074.1
5						1062.9	1062.9
6						762.9	762.9

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.6	1786.1	1796.0	9.8	18793.9	792.1	792.1
2						1260.0	1260.0
3						1278.6	1278.6
4						1260.9	1260.9
5						1240.3	1240.3
6						792.7	792.7

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1786.0	1796.1	10.0	19852.1	870.4	870.4
2						1303.3	1303.3
3						1322.0	1322.0
4						1304.6	1304.6
5						1283.8	1283.8
6						870.3	870.3


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1785.9	1796.2	10.2	22257.3	999.2	999.2
2						1470.0	1470.0
3						1492.2	1492.2
4						1472.3	1472.3
5						1447.9	1447.9
6						999.6	999.6

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1785.8	1797.6	11.8	39342.0	1950.3	1950.3
2						2382.3	2382.3
3						2400.4	2400.4
4						2383.7	2383.7
5						2362.6	2362.6
6						1947.8	1947.8

A-2.2 部材応力図

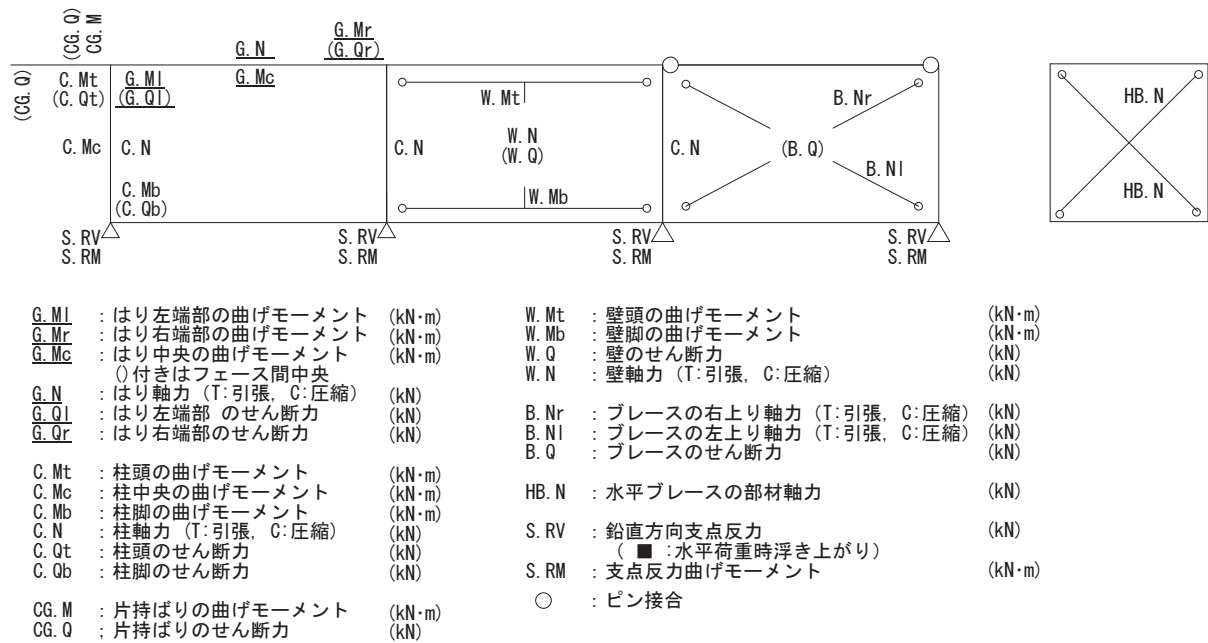

[illegible]

鉛直荷重 (立体解析)

				119.5 (22.0)		45.4 (71.0)		103.8 (83.6)		110.8 (88.0)		279.1 (132.5)			
14F	52675	4000	290.9 (126.1)	290.9 (136.0)	58.9 (101.3)	222.7 (87.0)	103.2 (74.4)	70.3 (25.1)	57.6 (26.6)	46.1 (70.0)	66.1 (217.1)	106.3 (25.5)	58.2 (121.0)	279.1 (121.0)	
			38.8	531.2C	20.1	857.6C	1.3	892.2C	4.4	894.4C	19.3	854.5C	37.2	527.5C	
13F		4000	213.3 (126.1)	206.8 (14.7)	182.4 (101.3)	8.1 (48.4)	22.5 (11.9)	94.2 (70.8)	48.9 (26.6)	135.1 (83.1)	178.4 (98.9)	350.0 (139.9)	204.7 (121.0)		
			152.6 (78.8)	366.0 (144.4)	39.6 (75.3)	150.9 (81.3)	126.4 (51.9)	51.8 (21.2)	46.2 (59.0)	41.6 (20.8)	3.7 (46.6)	49.8 (146.9)	190.3 (10.2)	39.4 (75.0)	
12F		4025	4.9	978.8C	0.2	1478.8C	0.4	1572.7C	0.1	1559.5C	0.2	1455.7C	4.9	970.4C	
			162.4 (78.8)	183.8 (7.4)	150.5 (75.3)	11.9 (49.8)	20.5 (10.4)	92.8 (70.4)	41.4 (20.8)	128.4 (81.5)	146.6 (73.4)	321.4 (132.8)	155.0 (75.0)		
11F		4000	174.3 (84.1)	336.7 (137.2)	42.7 (74.8)	153.8 (80.0)	120.5 (53.0)	53.0 (20.6)	46.4 (59.3)	42.5 (20.7)	8.9 (48.3)	50.6 (149.6)	167.8 (3.1)	42.4 (80.3)	166.4 (80.3)
			5.1	1430.7C	3.4	2124.8C	0.3	2274.3C	0.7	2245.8C	3.2	2081.9C	4.9	1417.7C	
10F		4000	164.0 (84.1)	177.1 (5.8)	147.1 (74.8)	12.4 (49.6)	20.0 (10.1)	93.0 (70.4)	41.0 (20.7)	130.1 (81.7)	143.2 (72.7)	316.8 (131.3)	156.7 (80.3)		
			168.0 (83.3)	332.0 (135.6)	41.7 (75.4)	152.6 (80.2)	122.7 (51.7)	53.5 (21.1)	46.0 (59.4)	42.6 (21.0)	9.3 (48.1)	49.5 (148.2)	161.2 (1.5)	41.4 (79.4)	160.1 (79.4)
9F		4000	1.4	1882.9C	1.8	2772.9C	0.4	2975.5C	0.5	2932.0C	1.7	2710.4C	1.2	1865.4C	
			165.2 (83.3)	164.4 (2.3)	148.9 (75.4)	13.9 (49.8)	20.3 (10.4)	92.8 (70.2)	41.5 (21.0)	129.7 (81.4)	144.7 (73.2)	304.1 (127.8)	157.6 (79.4)		
8F		4000	153.8 (74.9)	318.9 (132.0)	42.0 (67.5)	138.2 (80.0)	122.7 (50.9)	50.9 (20.3)	45.5 (59.6)	40.3 (20.2)	11.0 (48.4)	48.9 (134.1)	149.1 (1.9)	41.7 (71.3)	146.5 (71.3)
			3.9	2334.0C	3.2	3426.9C	0.3	3679.4C	0.0	3621.2C	3.1	3345.2C	3.8	2312.1C	
7F	4025	145.9 (74.9)	152.8 (0.9)	131.9 (67.5)	16.6 (50.0)	20.9 (10.3)	91.9 (70.0)	40.3 (20.2)	130.4 (81.1)	127.8 (65.5)	294.3 (125.0)	138.8 (71.3)			
		162.2 (86.8)	308.1 (128.9)	41.6 (76.9)	144.6 (79.7)	123.7 (49.1)	55.2 (59.8)	45.7 (59.8)	38.0 (18.1)	13.6 (48.6)	47.2 (141.1)	138.5 (4.8)	41.3 (82.9)	155.5 (82.9)	
6F	4000	12.5	2784.4C	10.1	4086.5C	1.1	4386.4C	1.6	4313.4C	9.0	3985.8C	11.4	2758.5C		
		187.1 (86.8)	305.6 (37.2)	164.7 (76.9)	27.0 (54.5)	15.5 (8.2)	93.5 (70.0)	34.9 (18.1)	111.0 (77.2)	159.1 (74.6)	444.0 (170.8)	178.3 (82.9)			
5F	4000	277.5 (127.2)	464.6 (176.8)	48.5 (111.7)	242.9 (75.3)	102.0 (54.7)	54.7 (7.2)	44.1 (59.8)	36.3 (18.1)	22.3 (52.6)	52.6 (235.5)	283.7 (31.3)	47.9 (121.9)	265.7 (121.9)	
		23.1	3279.8C	19.6	4686.3C	0.3	5079.0C	0.2	4988.0C	18.8	4565.8C	22.0	3247.9C		
4F	4000	231.3 (127.2)	283.3 (31.6)	203.8 (111.7)	29.5 (54.0)	14.8 (7.2)	92.3 (69.6)	36.0 (18.1)	115.9 (77.5)	197.9 (108.4)	427.4 (165.7)	221.8 (121.9)			
		215.0 (102.4)	446.3 (171.1)	46.5 (88.4)	187.4 (75.8)	107.9 (75.8)	50.5 (6.7)	43.9 (60.1)	31.6 (15.7)	24.7 (52.2)	48.9 (181.4)	263.5 (26.2)	46.1 (98.1)	205.6 (98.1)	
3F	4000	10.3	3768.9C	10.6	5290.2C	0.5	5769.1C	0.3	5660.3C	10.0	5150.4C	9.4	3731.5C		
		194.5 (102.4)	215.5 (12.3)	166.1 (88.4)	38.0 (56.1)	12.9 (6.7)	90.1 (68.8)	31.0 (15.7)	108.1 (75.1)	161.4 (85.7)	360.2 (147.4)	186.8 (98.1)			
2F	4000	181.3 (81.7)	375.8 (151.9)	47.9 (67.9)	150.9 (73.7)	101.5 (49.5)	49.5 (10.7)	43.3 (60.9)	24.7 (11.8)	34.3 (54.6)	48.0 (145.7)	199.0 (7.9)	47.5 (78.4)	173.4 (78.4)	
		17.9	4246.4C	15.0	5929.0C	0.7	6480.7C	1.1	6354.2C	14.0	5770.0C	16.6	4204.6C		
1F	4625	145.5 (81.7)	182.5 (3.6)	120.9 (67.9)	42.5 (56.4)	9.3 (5.0)	89.0 (68.3)	22.4 (11.8)	108.8 (74.6)	117.6 (65.8)	331.7 (139.2)	140.1 (78.4)			
		200.3 (90.4)	345.9 (143.2)	46.3 (74.2)	165.1 (73.4)	103.6 (46.2)	12.8 (5.8)	64.6 (61.5)	27.5 (13.0)	39.1 (55.2)	45.3 (159.1)	167.8 (0.4)	46.1 (86.7)	191.6 (86.7)	
		19.6	4720.9C	16.8	6578.1C	1.1	7194.8C	1.6	7051.8C	15.7	6401.6C	18.1	4675.1C		
		161.2 (90.4)	140.2 (8.0)	131.5 (74.2)	48.2 (57.4)	10.6 (5.8)	87.5 (67.7)	24.3 (13.0)	105.9 (73.3)	127.8 (71.7)	293.0 (128.2)	155.3 (86.7)			
		143.7 (67.3)	304.9 (131.6)	45.7 (50.3)	110.4 (72.3)	101.7 (44.2)	8.6 (4.0)	67.4 (62.1)	41.7 (8.8)	45.3 (56.5)	43.7 (48.6)	137.6 (11.3)	137.6 (64.9)		
		9.0	5192.0C	9.8	7247.1C	0.6	7920.5C	0.4	7761.2C	8.8	7053.6C	7.9	5142.8C		
		125.7 (67.3)	74.2 (26.6)	90.9 (50.3)	57.5 (59.7)	7.4 (4.0)	84.8 (66.8)	17.2 (8.8)	97.3 (70.7)	88.4 (48.6)	228.4 (110.6)	121.8 (64.9)			
		111.3 (48.7)	237.0 (113.0)	46.6 (34.7)	77.8 (70.0)	43.2 (2.3)	5.8 (2.3)	70.7 (62.9)	41.4 (5.5)	55.6 (59.1)	42.8 (33.4)	65.4 (29.0)	106.6 (46.9)		
		13.9	5652.5C	8.4	7950.1C	1.1	8668.3C	1.0	8492.6C	7.4	7739.6C	12.8	5600.9C		
		83.5 (48.7)	3.9 (45.5)	61.0 (34.7)	67.3 (62.2)	3.6 (2.3)	82.2 (66.0)	10.0 (5.5)	87.9 (67.9)	59.5 (33.4)	165.8 (92.7)	81.0 (46.9)			
		87.3 (42.7)	170.8 (94.0)	44.6 (8.2)	86.5 (67.5)	42.3 (1.6)	3.4 (1.6)	74.4 (63.8)	40.9 (2.7)	66.4 (61.9)	42.1 (7.7)	1.1 (46.9)	44.6 (84.8)	84.8 (42.0)	
		11.4	6098.9C	10.4	8678.9C	0.4	9430.1C	0.5	9237.7C	9.5	8451.6C	12.4	6046.0C		
		110.2 (42.7)	386.8 (299.5)	8.5 (8.2)	330.5 (252.1)	4.1 (1.6)	336.1 (261.3)	6.7 (2.7)	395.5 (270.2)	8.2 (7.7)	109.7 (222.5)	109.7 (42.0)			
		7558.5	110.2 (222.7)	279.0 (1075.1)	395.3 (270.1)	164.6 (11450.8)	334.6 (260.9)	192.1 (11259.5)	329.5 (251.9)	165.0 (10530.9)	387.3 (299.6)	279.0 (1505.4)			
			7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200			
			36000												

1

2

3

4

5


6

B フレーム (S=1/272)

[illegible]

C フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

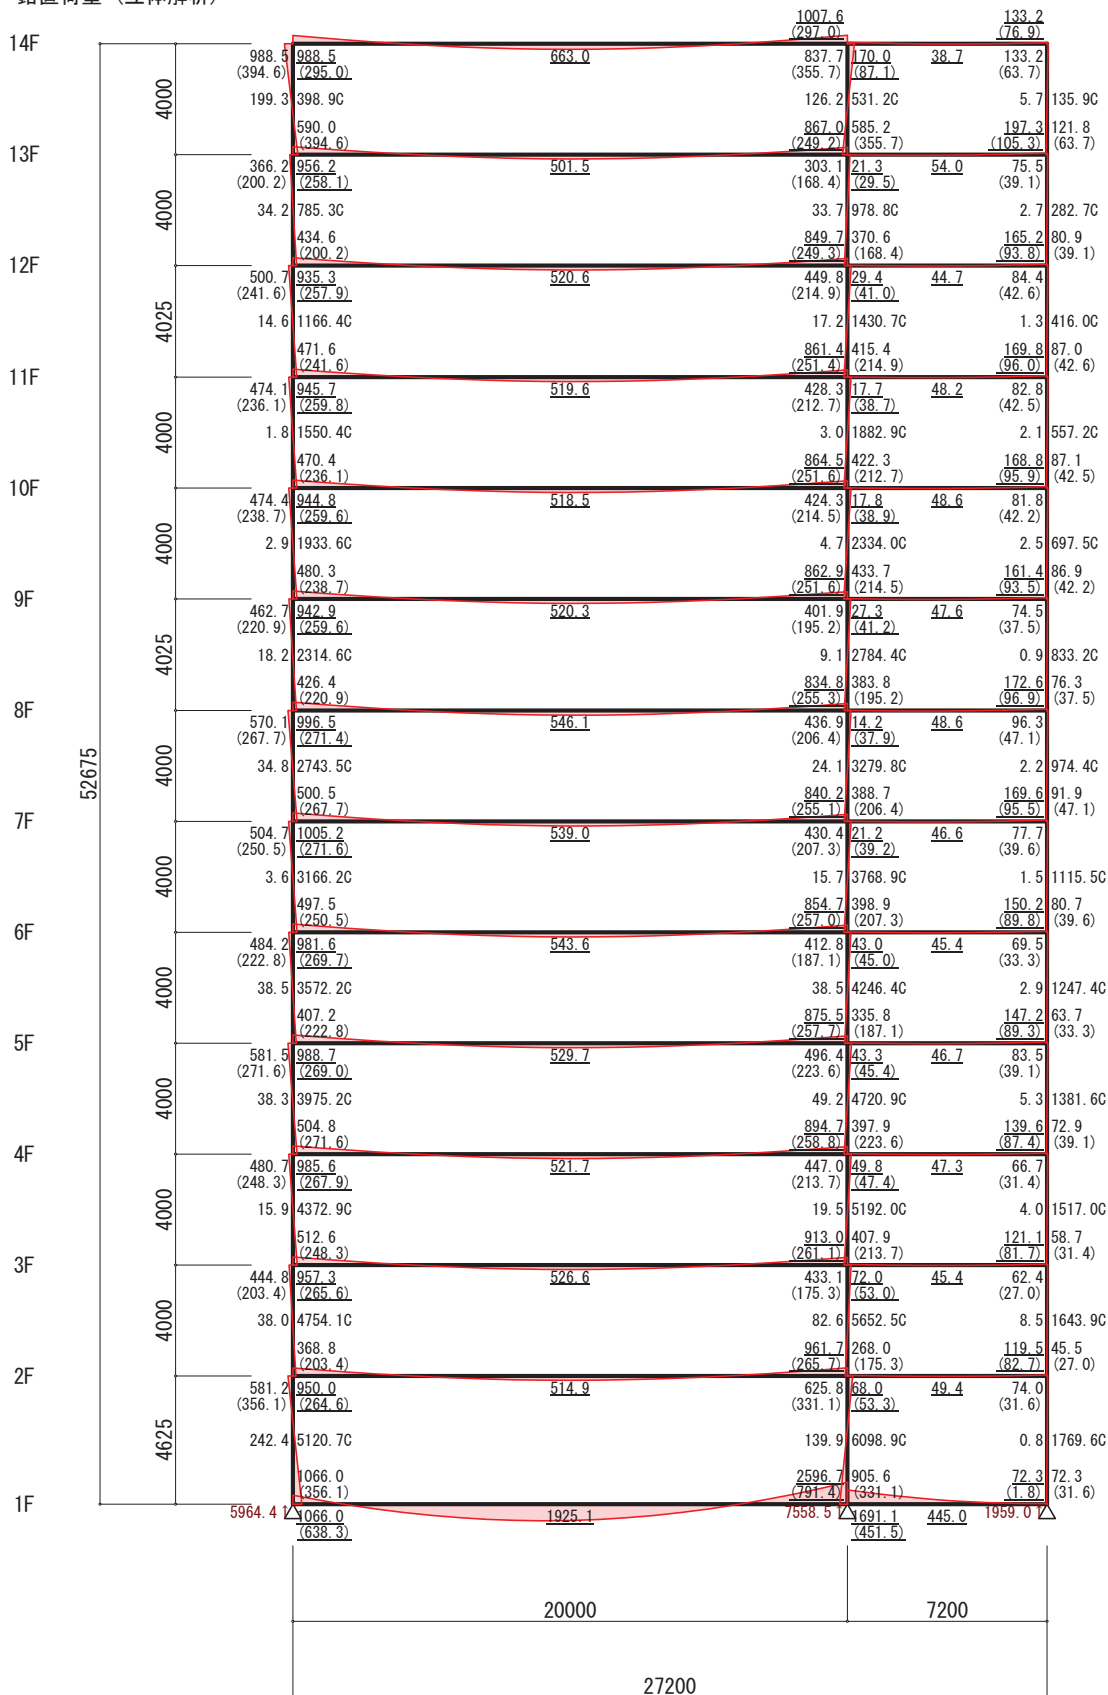


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

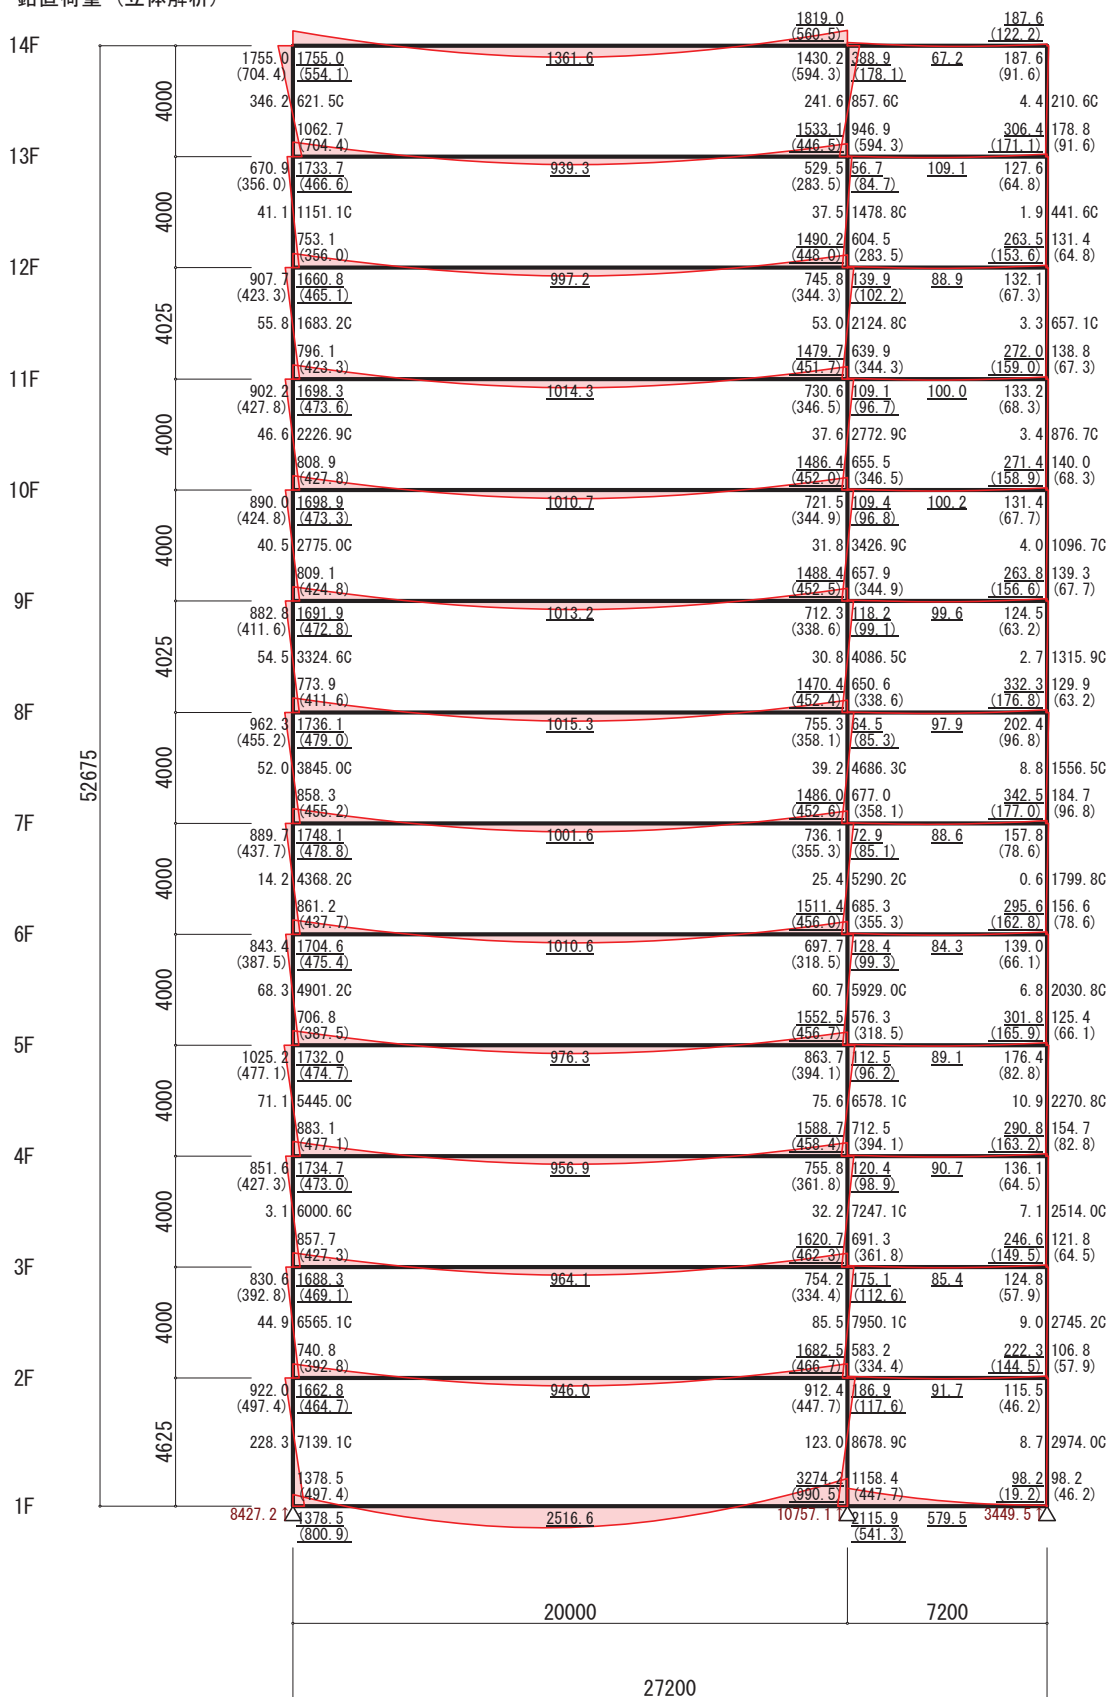


A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

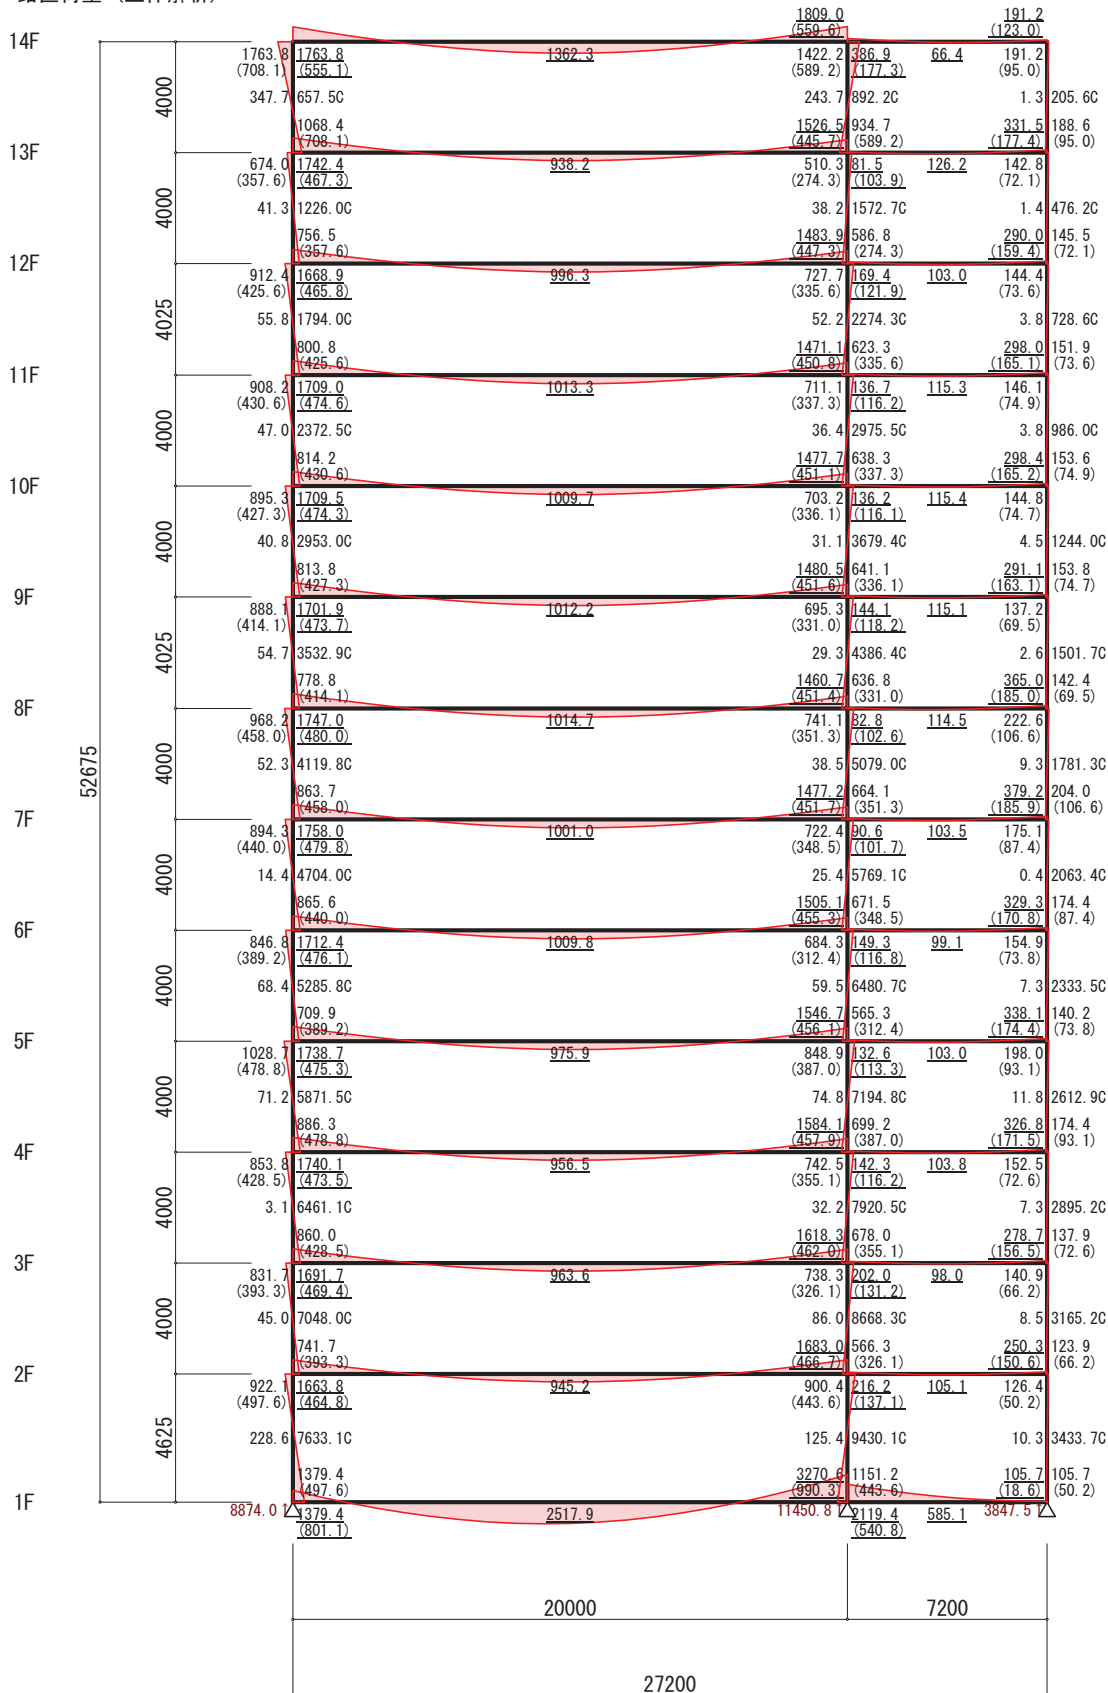


A

B

C

3 フレーム ($S=1/272$)

鉛直荷重 (立体解析)

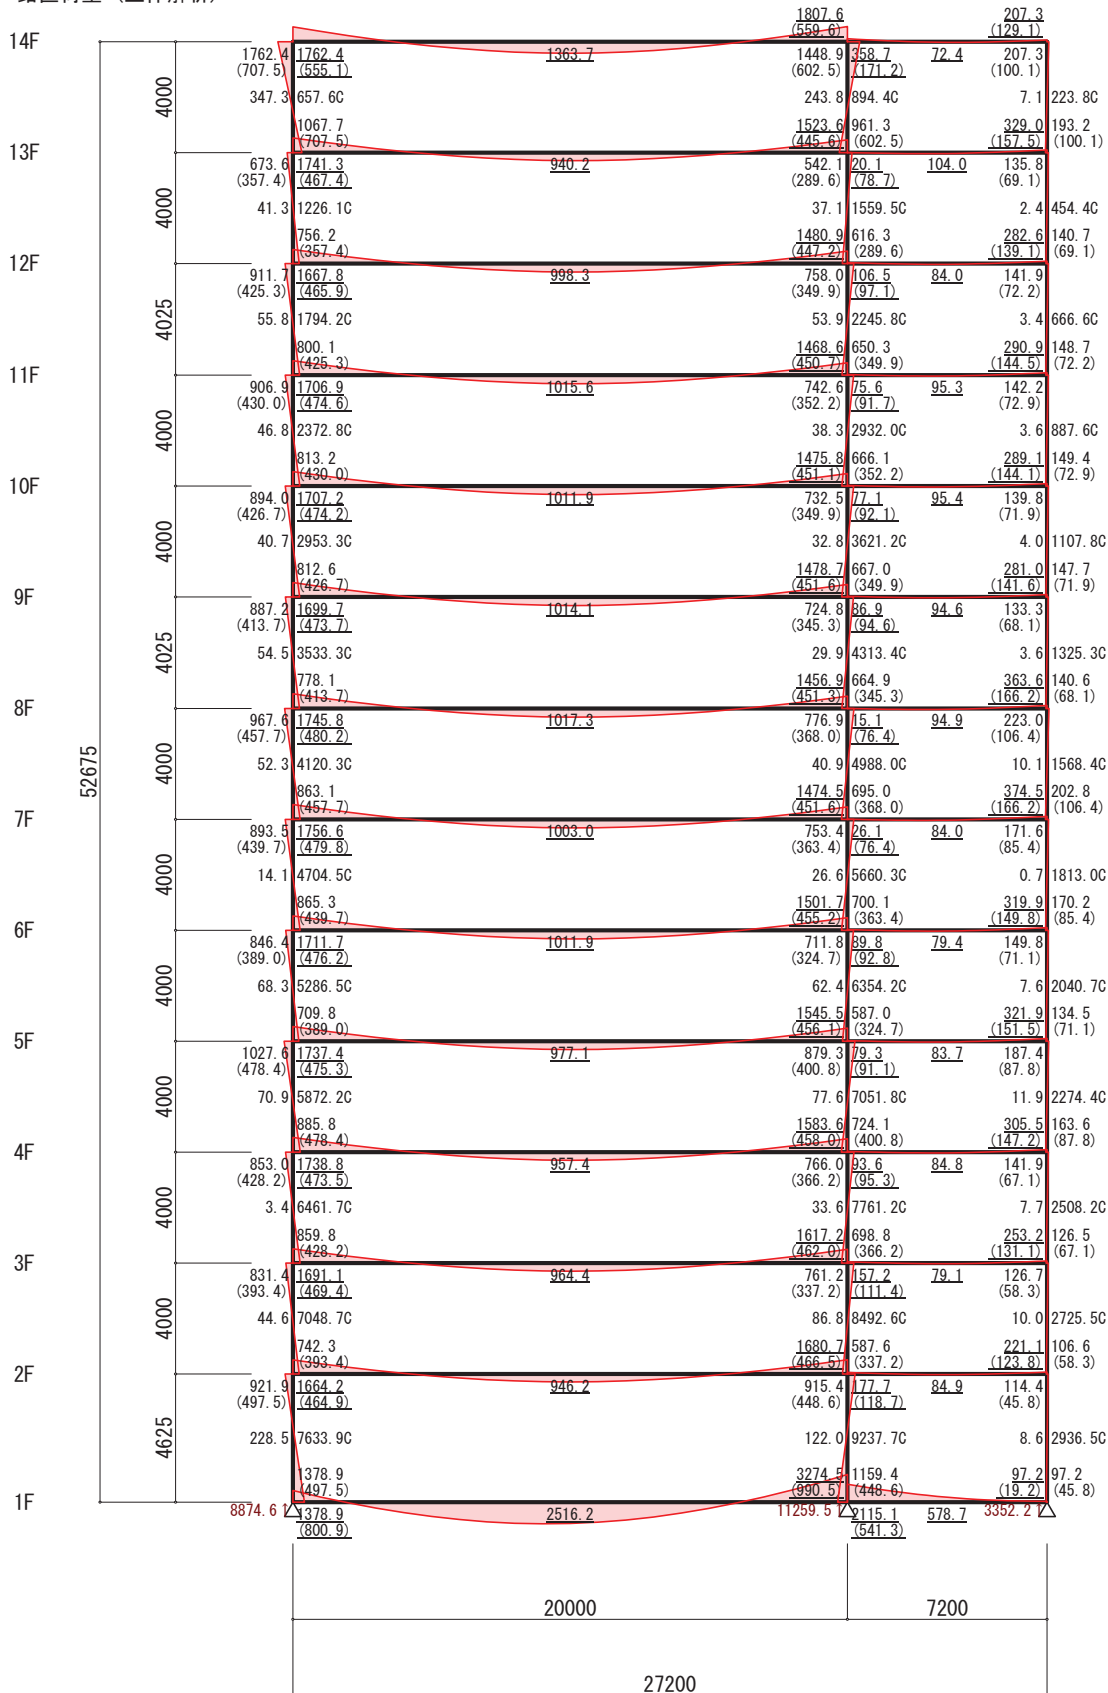


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

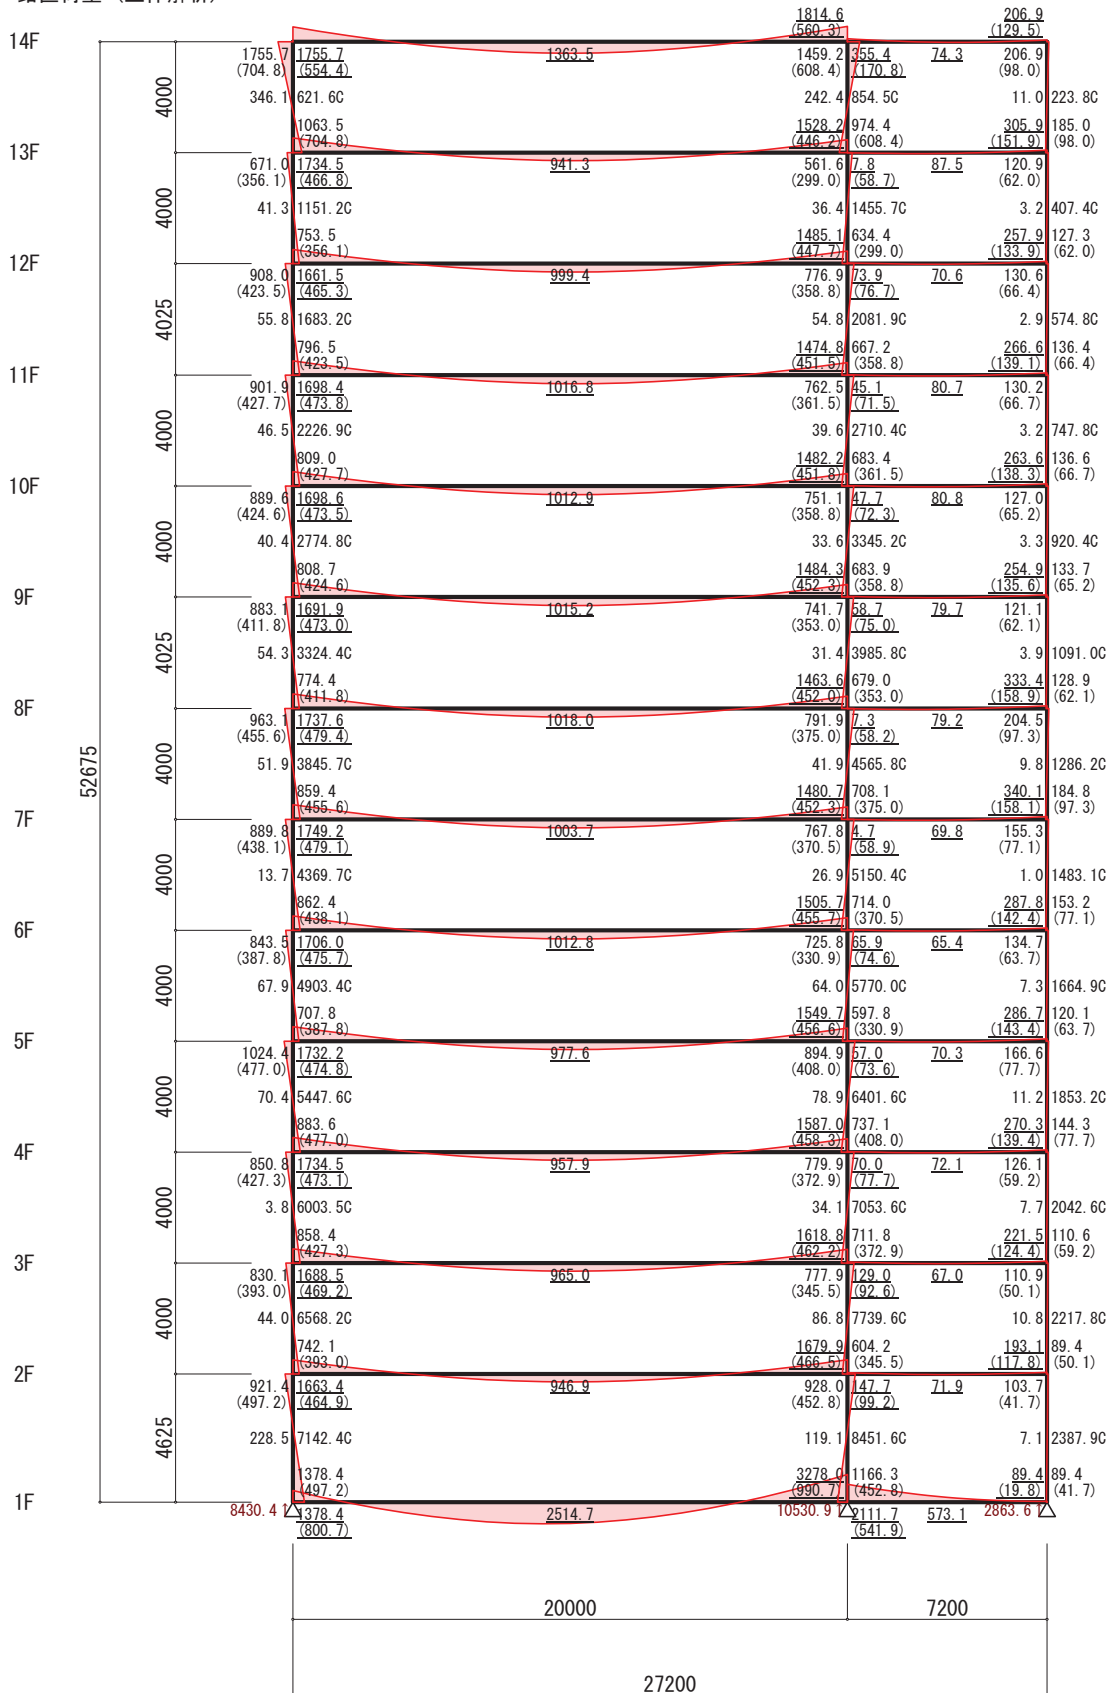

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

14F	4000	992.3 (396.3)	992.3 (295.4)	663.0	833.4 (353.8)	1003.8 (296.6)	170.4 (87.3)	38.8	132.5 (63.4)	
		199.6	398.2C		125.9	527.5C		5.7	130.1C	
13F	4000	593.1 (396.3)	960.4 (258.5)	501.5	862.8 (248.7)	581.6 (353.8)	20.5 (29.7)	54.0	196.4 (105.0)	121.2 (63.4)
		367.3 (200.9)	34.6	783.5C	33.4	970.4C		2.6	271.7C	
12F	4025	436.5 (200.9)	502.6 (242.6)	939.1 (258.3)	845.9 (249.0)	368.5 (167.5)	29.9 (41.1)	44.7	164.6 (93.6)	80.5 (39.0)
		14.4	1163.6C		17.3	1417.7C		1.3	400.1C	
11F	4000	473.7 (242.6)	475.8 (237.1)	949.5 (260.2)	857.6 (251.0)	413.0 (213.8)	18.2 (38.9)	48.3	169.2 (95.9)	86.7 (42.4)
		1.6	1546.6C		3.3	1865.4C		2.1	534.4C	
10F	4000	472.6 (237.1)	475.7 (239.3)	948.4 (260.0)	861.0 (251.3)	419.9 (211.6)	18.4 (39.1)	48.7	168.2 (95.7)	86.7 (42.3)
		2.9	1928.9C		4.6	2312.1C		2.5	668.0C	
9F	4025	481.6 (239.3)	464.9 (222.0)	946.5 (260.0)	859.4 (251.3)	431.9 (213.7)	28.3 (41.5)	47.6	160.4 (93.2)	86.5 (42.0)
		18.0	2309.1C		9.2	2758.5C		0.9	797.9C	
8F	4000	428.9 (222.0)	573.7 (269.5)	1002.6 (272.0)	828.8 (254.7)	380.6 (193.7)	15.8 (38.3)	48.6	171.0 (96.5)	75.6 (37.2)
		34.7	2736.9C		24.2	3247.9C		2.3	932.9C	
7F	4000	504.3 (269.5)	506.7 (251.9)	1011.0 (272.2)	834.6 (254.5)	384.0 (204.1)	23.0 (39.8)	46.6	167.8 (95.0)	90.7 (46.5)
		3.0	3158.6C		16.3	3731.5C		1.2	1068.0C	
6F	4000	500.8 (251.9)	485.5 (223.8)	986.2 (270.2)	850.2 (256.6)	394.9 (205.6)	44.5 (45.4)	45.4	148.6 (89.4)	79.6 (39.2)
		37.8	3563.9C		39.2	4204.6C		3.2	1195.2C	
5F	4000	409.9 (223.8)	582.2 (272.4)	992.1 (269.4)	872.1 (257.4)	332.5 (185.8)	44.6 (45.8)	46.7	145.9 (89.0)	62.7 (32.9)
		37.4	3966.2C		50.1	4675.1C		5.7	1325.4C	
4F	4000	507.5 (272.4)	480.7 (248.9)	988.2 (268.2)	892.1 (258.5)	394.8 (222.4)	50.8 (47.7)	47.3	138.6 (87.1)	71.9 (38.8)
		17.0	4363.5C		20.6	5142.8C		4.4	1457.4C	
3F	4000	514.8 (248.9)	444.2 (203.7)	959.0 (265.7)	911.3 (261.0)	405.3 (212.9)	405.3 (212.9)	120.5 (81.5)	57.9 (31.1)	
		36.8	4744.4C		83.7	5600.9C		8.8	1582.0C	
2F	4625	370.6 (203.7)	580.2 (356.1)	950.8 (264.6)	960.9 (265.7)	266.1 (174.9)	119.2 (82.6)	44.9 (26.9)		
		243.3	5110.9C		138.9	6046.0C		1.2	1706.9C	
1F		1066.8 (356.1)	5954.5	1925.0	2596.1 (791.3)	904.4 (331.0)	71.8 (1.7)	445.0	1895.1	71.8 (31.6)
					7505.4	1691.8 (451.6)				
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

方向 正加力 (立体解制)		83.4 (31.8)		366.3 (107.9)		353.5 (98.2)		410.4 (107.9)		145.8 (31.9)								
52675	4000	145.8 (38.6)	145.8 (31.8)	31.2	493.9 (203.0)	410.5 (107.9)	22.1	719.8 (304.7)	353.5 (98.2)	0.0	719.8 (304.7)	366.3 (107.9)	22.1	493.9 (203.0)	83.5 (31.9)	31.2	145.8 (38.7)	
		68.5	35.0T		87.9	78.3T		110.5	9.0C		110.5	9.1T		87.9	78.4C		68.5	35.0C
			8.8 (38.6)		321.3 (95.6)	318.1 (203.0)		663.8 (187.5)	498.9 (304.7)		668.6 (185.7)	498.8 (304.7)		686.3 (187.5)	318.1 (203.0)		367.3 (95.6)	8.8 (38.7)
	4000	358.4 (135.3)	367.2 (95.6)	22.9	689.6 (309.7)	686.4 (187.5)	11.3	833.4 (381.8)	668.6 (185.7)	0.0	833.4 (381.8)	663.7 (187.5)	11.3	689.6 (309.7)	321.4 (95.6)	22.9	358.4 (135.4)	
		87.7	134.9T		70.1	174.0T		69.8	9.6C		69.8	9.7T		70.1	174.1C		87.7	134.8C
			183.0 (135.3)		533.7 (157.9)	549.3 (309.7)		854.8 (240.9)	693.8 (381.8)		853.0 (237.0)	693.7 (381.8)		879.6 (240.9)	549.3 (309.7)		603.2 (157.9)	183.0 (135.4)
	4025	420.1 (177.8)	603.1 (157.9)	34.7	864.0 (400.2)	879.7 (240.9)	12.5	1014.0 (473.4)	853.0 (237.0)	0.0	1014.0 (473.4)	854.7 (240.9)	12.5	864.0 (400.2)	533.7 (157.9)	34.7	420.2 (177.8)	
		62.3	297.4T		58.6	261.1T		61.3	12.2C		61.3	12.3T		58.6	261.3C		62.3	297.4C
			295.5 (177.8)		705.4 (206.6)	746.8 (400.2)		1028.8 (289.0)	891.5 (473.4)		1022.3 (284.0)	891.4 (473.4)		1051.8 (289.0)	746.8 (400.2)		781.9 (206.6)	295.5 (177.8)
	4000	486.3 (216.0)	781.8 (206.6)	38.2	1010.6 (480.3)	1051.9 (289.0)	11.5	1159.7 (553.4)	1022.3 (284.0)	0.0	1159.6 (553.4)	1028.8 (289.0)	11.5	1010.6 (480.3)	705.5 (206.6)	38.2	486.4 (216.0)	
		54.4	508.0T		49.9	347.8T		52.8	15.9C		52.8	16.0T		49.9	348.0C		54.4	508.0C
			377.6 (216.0)		846.6 (246.3)	910.7 (480.3)		1175.0 (329.2)	1054.1 (553.4)		1163.8 (323.3)	1054.0 (553.4)		1195.3 (329.2)	910.7 (480.3)		927.2 (246.4)	377.6 (216.0)
	4000	549.6 (250.2)	927.2 (246.3)	40.3	1131.2 (549.9)	1195.3 (329.2)	10.2	1284.7 (630.4)	1163.8 (323.3)	0.0	1284.7 (630.4)	1174.9 (329.2)	10.2	1131.2 (549.9)	846.6 (246.4)	40.3	549.6 (250.2)	
		49.3	758.0T		31.5	434.7T		23.9	20.6C		23.9	20.6T		31.5	434.9C		49.3	758.0C
			451.1 (250.2)		952.6 (278.1)	1068.3 (549.9)		1254.2 (352.7)	1236.9 (630.4)		1227.3 (352.7)	1236.9 (630.4)		1281.6 (352.7)	1068.3 (549.9)		1050.1 (278.2)	451.1 (250.2)
	4025	599.0 (356.1)	1050.0 (278.1)	48.7	1166.0 (618.6)	1281.7 (352.7)	13.7	1244.6 (633.6)	1227.3 (340.9)	0.0	1244.6 (633.6)	1254.1 (352.7)	13.7	1166.0 (618.6)	952.7 (278.2)	48.7	599.0 (356.1)	
		117.7	1040.8T		78.9	513.9T		30.5	30.2C		30.5	30.2T		78.9	514.0C		117.7	

52675	4000	187.7 (55.4)	187.7 (41.5)	38.4	579.0 (241.4)	468.1 (122.8)	26.0	819.9 (350.3)	403.8 (112.0)	0.7	826.1 (353.0)	423.7 (125.0)	26.3	583.0 (243.2)	106.8 (40.5)	39.2	185.1 (54.3)	26.7C
4000	4000	77.0	27.7T		96.1	84.2T		119.3	10.6C		120.0	8.4T		96.5	83.1C		76.6	54.3C
		33.8 (55.4)	395.0 (118.0)		386.7 (241.4)	765.8 (216.6)		772.8 (350.3)	581.2 (214.7)		586.1 (353.0)	172.0 (219.2)		802.8 (219.2)	389.9 (243.2)		451.4 (117.0)	32.0 (54.3)
4000	4000	420.7 (165.6)	454.5 (118.0)	29.7	801.7 (365.3)	793.4 (216.6)	13.8	958.0 (443.4)	773.4 (214.7)	0.3	961.8 (445.3)	775.1 (219.2)	13.9	804.2 (366.6)	391.3 (117.0)	30.1	419.5 (164.9)	
		89.5	130.6T		71.1	187.6T		71.2	11.7C		71.1	6.5T		71.1	184.3C		89.6	128.6C
4025	4025		245.7 (161.6)		625.9 (186.0)	659.4 (365.3)		973.4 (274.5)	815.6 (443.4)		972.9 (270.4)	819.5 (445.3)		1012.2 (277.0)	662.0 (366.6)		710.3 (185.1)	240.3 (164.9)
		471.5 (206.0)	713.2 (186.0)	43.7	969.6 (454.8)	1003.2 (274.5)	14.9	1131.4 (533.8)	973.7 (270.4)	0.4	1135.5 (535.8)	982.2 (277.0)	15.0	972.4 (456.1)	622.1 (185.1)	44.1	470.0 (205.3)	
4000	4000	56.9	302.7T		54.4	281.4T		57.1	15.0C		57.2	6.9T		54.5	276.0C		56.8	299.7C
			357.8 (206.0)		795.2 (233.9)	860.8 (454.8)		1147.1 (322.5)	1017.2 (533.8)		1141.0 (317.0)	1021.1 (535.8)		1183.8 (324.9)	863.4 (456.1)		886.3 (233.0)	356.3 (205.3)
4000	4000	531.5 (240.1)	889.2 (233.9)	47.0	1109.4 (531.1)	1174.9 (322.5)	13.9	1271.6 (610.7)	1141.7 (317.0)	0.3	1275.7 (612.7)	1155.8 (324.9)	14.0	1112.1 (532.4)	791.6 (233.0)	47.4	530.0 (239.4)	
		51.3	521.0T		47.3	374.3T		50.1	20.2C		50.2	9.1T		47.3	366.8C		51.3	517.2C
4000	4000		428.9 (240.1)		940.4 (274.9)	1014.8 (531.1)		1299.1 (364.3)	1171.3 (610.7)		1287.4 (357.7)	1175.3 (612.7)		1332.6 (366.7)	1017.5 (532.4)		1035.8 (274.0)	427.5 (239.4)
		609.7 (277.1)	1038.6 (274.9)	49.1	1249.5 (607.4)	1324.0 (364.3)	12.4	1415.9 (694.3)	1288.1 (357.7)	0.3	1419.7 (696.1)	1307.6 (366.7)	12.5	1252.1 (608.7)	937.0 (274.0)	49.4	608.4 (276.4)	
4000	4000	55.6	779.3T		34.8	468.6T		27.4	26.5C		27.4	12.6T		34.7	459.0C		55.5	774.6C
			498.6 (277.1)		1068.0 (313.3)	1180.0 (607.4)		1396.1 (392.3)	1361.1 (694.3)		1366.9 (379.8)	1364.9 (696.1)		1436.8 (394.6)	1182.6 (608.7)		1185.2 (312.5)	497.3 (276.4)
4025	4025	689.4 (404.8)	1188.0 (313.3)	60.0	1316.7 (694.9)	1428.7 (392.3)	16.3	1402.5 (712.4)										

B フレーム (S=1/272)

52675	4000	93.1 (36.0)	93.1 (22.1)	13.6	191.6 (87.8)	125.7 (33.7)	4.2	224.4 (105.6)	107.2 (28.7)	3.9	232.3 (105.4)	133.0 (38.6)	5.9	190.5 (83.6)	45.7 (17.8)	18.3	82.3 (31.8)	
		21.1	32.7T		15.9	6.6T		13.2	6.0C		21.6	15.1T		23.3	19.8C		18.7	28.4C
			50.9 (36.0)		150.2 (44.8)	159.8 (87.8)		236.1 (67.1)	198.0 (105.6)		245.5 (67.1)	189.2 (105.4)		199.4 (54.4)	143.9 (83.6)		165.6 (43.9)	44.9 (31.8)
		121.4 (52.9)	172.2 (44.8)	11.0	237.3 (116.3)	246.9 (67.1)	5.4	276.1 (136.7)	238.0 (67.1)	3.7	248.4 (122.0)	192.1 (54.4)	3.7	205.7 (99.4)	150.1 (43.9)	7.8	120.8 (52.4)	
	4000	15.5	88.4T		4.7	20.3T		2.7	7.9C		4.5	9.8T		6.8	27.3C		16.0	83.3C
			90.3 (52.9)		218.5 (64.8)	227.8 (116.3)		311.2 (88.0)	270.6 (136.7)		321.1 (88.0)	239.4 (122.0)		251.1 (68.7)	192.1 (99.4)		243.8 (64.5)	88.7 (52.4)
		158.1 (81.8)	248.4 (64.8)	15.0	313.2 (165.9)	322.6 (88.0)	5.7	353.1 (186.5)	312.6 (88.0)	4.3	324.9 (172.3)	243.2 (68.7)	3.9	279.8 (148.8)	220.8 (64.5)	11.5	155.1 (80.1)	
		6.4	162.5T		20.6	34.1T		22.3	10.0C		21.8	2.1C		19.5	27.5C		6.0	157.1C
	4025		171.0 (81.8)		329.5 (100.2)	354.4 (165.9)		433.6 (122.8)	397.6 (186.5)		443.3 (121.6)	368.5 (172.3)		376.8 (102.8)	318.9 (148.8)		384.7 (99.5)	167.2 (80.1)
		221.3 (108.1)	392.3 (100.2)	31.4	425.7 (214.8)	450.6 (122.8)	8.5	468.4 (236.8)	432.5 (121.6)	5.4	438.5 (220.8)	363.7 (102.8)	6.6	389.3 (195.5)	331.4 (99.5)	26.7	217.6 (106.3)	
		5.1	274.3T		3.9	47.9T		5.2	12.8C		3.1	13.8C		1.7	27.6C		4.9	268.2C
			211.2 (108.1)		394.1 (119.1)	433.5 (214.8)		499.2 (141.1)	478.9 (236.8)		513.2 (140.6)	444.8 (220.8)		427.8 (117.0)	392.8 (195.5)		457.3 (119.1)	207.7 (106.3)
	4000	252.2 (126.8)	463.3 (119.1)	34.6	477.2 (244.1)	516.5 (141.1)	8.7	519.4 (265.6)	499.1 (140.6)	7.0	483.1 (246.7)	414.7 (117.0)	6.5	435.3 (222.3)	400.3 (119.1)	28.5	249.6 (125.5)	
		1.3	406.3T		11.0	61.0T		11.8	14.8C		10.3	30.6C		9.4	22.0C		1.3	400.2C
			254.9 (126.8)		426.4 (129.0)	499.2 (244.1)		524.8 (148.0)	542.9 (265.6)		540.5 (148.0)	503.7 (246.7)		445.4 (122.0)	454.0 (222.3)		497.7 (129.5)	252.3 (125.5)
		247.5 (128.5)	502.4 (129.0)	38.0	468.2 (238.2)	541.0 (148.0)	8.1	507.0 (257.8)	525.2 (148.0)	7.7	470.0 (239.0)	433.2 (122.0)	6.1	426.3 (217.0)	435.0 (129.5)	31.4	245.4 (127.4)	
	4025	11.1	546.7T		11.2	69.1T		11.8	16.9C		11.1	49.4C		10.5	8.8C		11.1	541.2C
			269.7 (128.5)		475.4 (140.5)	490.5 (238.2)		595.3 (167.4)	530.6 (257.8)		608.4 (167.1)	492.1 (239.0)		490.1 (134.6)	447.3 (217.0)		530.6 (140.6)	267.6 (127.4)
		266.3 (137.1)	535.9 (140.5)	30.3	594.7 (301.9)	609.8 (167.4)	7.2	659.1 (334.8)	594.4 (167.1)	7.0	595.7 (302.2)	479.4 (134.6)	5.3	524.7 (266.1)	481.9 (140.6)	24.4	263.1 (135.5)	
		7.9	702.2T		9.2	77.3T		10.5	20.2C		8.7	71.1C		7.6	7.8T		7.9	696.7C
4000		282.0 (137.1)		524.3 (152.3)	6													

C フレーム (S=1/272)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		83.4 (31.8)		366.3 (107.9)		353.5 (98.2)		410.4 (107.9)		145.8 (31.9)							
14F	4000	145.8 (38.6)	31.2	493.9 (203.0)	410.5 (107.9)	22.1	719.8 (304.7)	353.5 (98.2)	0.0	719.8 (304.7)	366.3 (107.9)	22.1	493.9 (203.0)	83.5 (31.9)	31.2	145.8 (38.7)	35.0T
		68.5	35.0C	87.9	78.3C		110.5	9.0T		110.5	9.1C		87.9	78.4T		68.5	35.0T
13F	4000	8.8 (38.6)	321.3 (95.6)	318.1 (203.0)	668.4 (187.5)	498.9 (304.7)	668.6 (185.7)	498.8 (304.7)	668.6 (185.7)	318.1 (203.0)	668.3 (187.5)	498.9 (304.7)	668.6 (187.5)	321.4 (95.6)	318.1 (203.0)	367.3 (95.6)	8.8 (38.7)
		358.4 (135.3)	22.9	689.6 (309.7)	686.4 (187.5)	11.3	833.4 (381.8)	668.6 (185.7)	0.0	833.4 (381.8)	663.7 (187.5)	11.3	689.6 (309.7)	321.4 (95.6)	22.9	358.4 (135.4)	134.8T
		87.7	134.9C	70.1	174.0C		69.8	9.6T		69.8	9.7C		70.1	174.1T		87.7	134.8T
12F	4025	183.0 (135.3)	533.7 (157.9)	549.3 (309.7)	854.8 (240.9)	693.8 (381.8)	853.0 (237.0)	693.7 (381.8)	853.0 (237.0)	549.3 (309.7)	879.6 (240.9)	549.3 (309.7)	879.6 (240.9)	533.7 (157.9)	549.3 (309.7)	603.2 (157.9)	183.0 (135.4)
		420.1 (177.8)	34.7	864.0 (400.2)	879.7 (240.9)	12.5	1014.0 (473.4)	853.0 (237.0)	0.0	1014.0 (473.4)	854.7 (240.9)	12.5	864.0 (400.2)	533.7 (157.9)	34.7	420.2 (177.8)	297.4T
		62.3	297.4C	58.6	261.1C		61.3	12.2T		61.3	12.3C		58.6	261.3T		62.3	297.4T
11F	4000	295.5 (177.8)	705.4 (206.6)	746.8 (400.2)	1028.8 (289.0)	891.5 (473.4)	1022.3 (284.0)	891.4 (473.4)	1022.3 (284.0)	746.8 (400.2)	1051.8 (289.0)	746.8 (400.2)	1051.8 (289.0)	705.5 (206.6)	746.8 (400.2)	781.9 (206.6)	295.5 (177.8)
		486.3 (216.0)	38.2	1010.6 (480.3)	1051.9 (289.0)	11.5	1159.7 (553.4)	1022.3 (284.0)	0.0	1159.6 (553.4)	1028.8 (289.0)	11.5	1010.6 (480.3)	705.5 (206.6)	38.2	486.4 (216.0)	508.0T
		54.4	508.0C	49.9	347.8C		52.8	15.9T		52.8	16.0C		49.9	348.0T		54.4	508.0T
10F	4000	377.6 (216.0)	846.6 (246.3)	910.7 (480.3)	1175.0 (329.2)	1054.1 (553.4)	1163.8 (323.3)	1054.0 (553.4)	1163.8 (323.3)	910.7 (480.3)	1195.3 (329.2)	910.7 (480.3)	1195.3 (329.2)	846.6 (246.4)	910.7 (480.3)	927.2 (246.4)	377.6 (216.0)
		549.6 (250.2)	40.3	1131.2 (549.9)	1195.3 (329.2)	10.2	1284.7 (630.4)	1163.8 (323.3)	0.0	1284.7 (630.4)	1174.9 (329.2)	10.2	1131.2 (549.9)	846.6 (246.4)	40.3	549.6 (250.2)	758.0T
		49.3	758.0C	31.5	434.7C		23.9	20.6T		23.9	20.6C		31.5	434.9T		49.3	758.0T
9F	4025	451.1 (250.2)	952.6 (278.1)	1068.3 (549.9)	1254.2 (352.2)	1236.9 (630.4)	1227.3 (340.9)	1236.9 (630.4)	1227.3 (340.9)	1068.3 (549.9)	1281.6 (352.2)	1068.3 (549.9)	1281.6 (352.2)	952.7 (278.2)	1068.3 (549.9)	1050.1 (278.2)	451.1 (250.2)
		599.0 (356.1)	48.7	1166.0 (618.6)	1281.7 (352.2)	13.7	1244.6 (633.6)	1227.3 (340.9)	0.0	1244.6 (633.6)	1254.1 (352.2)	13.7	1166.0 (618.6)	952.7 (278.2)	48.7	599.0 (356.1)	1040.8T
		117.7	1040.8C	78.9	513.9C		30.5	30.2T		30.5	30.2C		78.9	514.0T		117.7	1040.8T
8F	4000	834.3 (356.1)	1639.2 (473.7)	1323.9 (618.6)	1207.7 (332.9)	1305.6 (633.6)	1212.7 (336.9)	1305.5 (633.6)	1212.7 (336.9)	1323.9 (618.6)	1388.9 (332.9)	1323.9 (618.6)	1388.9 (332.9)	1639.4 (473.8)	1323.9 (618.6)	1771.8 (473.8)	834.3 (356.1)
		937.4 (446.4)	66.2	1504.4 (716.8)	1189.0 (332.9)	9.3	1114.8 (569.0)	1212.7 (336.9)	0.0	1114.8 (569.0)	1207.6 (332.9)	9.3	1504.4 (716.8)	1639.4 (473.8)	66.2	937.5 (446.4)	1521.6T
		44.7	1521.6C	70.7	377.5C		23.1	24.7T		23.1	24.7C		70.7	377.8T		44.7	1521.6T
7F	4000	848.1 (446.4)	1746.9 (502.7)	1362.9 (716.8)	1212.5 (336.4)	1161.1 (569.0)	1191.9 (331.1)	1161.1 (569.0)	1191.9 (331.1)	1362.9 (716.8)	1209.4 (336.4)	1362.9 (716.8)	1209.4 (336.4)	1746.9 (502.8)	1362.9 (716.8)	1872.8 (502.8)	848.1 (446.4)
		1024.6 (484.6)	62.9	1593.5 (762.3)	1209.5 (336.4)	1.5	1243.3 (619.6)	1191.9 (331.1)	0.0	1243.3 (619.6)	1212.4 (336.4)	1.5	1593.5 (762.3)	1747.0 (502.8)	62.9	1024.7 (484.6)	2030.7T
		55.5	2030.6C	68.9	215.1C		4.2	28.6T		4.2	28.7C		68.9	215.5T		55.5	2030.7T
6F	4000	913.6 (484.6)	1882.7 (542.4)	1455.7 (762.3)	1252.1 (346.0)	1234.9 (619.6)	1233.9 (342.7)	1234.9 (619.6)	1233.9 (342.7)	1455.7 (762.3)	1239.3 (346.0)	1455.7 (762.3)	1239.3 (346.0)	1882.8 (542.5)	1455.7 (762.3)	2023.0 (542.5)	913.6 (484.6)
		1109.3 (544.9)	70.1	1666.3 (801.4)	1239.3 (346.0)	6.4	1251.1 (634.1)	1233.9 (342.7)	0.0	1251.1 (634.1)	1252.0 (346.0)	6.4	1666.3 (801.4)	1882.8 (542.5)	70.1	1109.4 (545.0)	2580.2T
		19.5	2580.1C	63.4	23.1C		17.2	30.3T		17.2	30.4C		63.4	23.7T		19.5	2580.2T
5F	4000	1070.4 (544.9)	2051.2 (584.4)	1539.4 (801.4)	1301.5 (359.7)	1285.4 (634.1)	1279.9 (355.5)	1285.4 (634.1)	1279.9 (355.5)	1539.4 (801.4)	1288.4 (359.7)	1539.4 (801.4)	1288.4 (359.7)	2051.3 (584.4)	1539.4 (801.4)	2156.3 (584.4)	1070.4 (545.0)
		1085.8 (533.9)	52.5	1800.2 (863.3)	1288.5 (359.7)	6.5	1296.0 (653.7)	1279.9 (355.5)	0.0	1296.0 (653.7)	1301.4 (359.7)	6.5	1800.3 (863.3)	2051.3 (584.4)	52.5	1085.8 (534.0)	3171.0T
		17.9	3170.9C	73.7	197.3T		11.4	33.0T		11.4	33.1C		73.7	196.6C		17.9	3171.0T
4F	4000	1050.0 (533.9)	2157.8 (610.6)	1652.9 (863.3)	1304.1 (360.4)	1318.8 (653.7)	1284.8 (356.9)	1318.8 (653.7)	1284.8 (356.9)	1652.9 (863.3)	1290.4 (360.3)	1652.9 (863.3)	1290.4 (360.3)	2157.9 (610.6)	1652.9 (863.3)	2238.4 (610.6)	1050.0 (534.0)
		1188.4 (589.7)	40.3	1795.4 (885.1)	1290.5 (360.4)	6.8	1270.0 (660.0)	1284.8 (356.9)	0.0	1270.0 (660.0)	1304.0 (360.3)	6.8	1795.4 (885.1)	2157.9 (610.6)	40.3	1188.4 (589.7)	3787.6T
		9.0	3787.5C	25.2	443.3T		49.9	35.0T		49.9	35.0C		25.2	442.5C		9.0	3787.6T
3F	4000	1170.5 (589.7)	2203.4 (624.1)	1745.0 (885.1)	1253.3 (345.7)	1369.9 (660.0)	1243.7 (345.7)	1369.9 (660.0)	1243.7 (345.7)	1745.0 (885.1)	1235.7 (345.7)	1745.0 (885.1)	1235.7 (345.7)	2203.4 (624.1)	1745.0 (885.1)	2290.4 (624.1)	1170.5 (589.7)
		1119.9 (645.0)	43.5	1694.1 (904.9)	1235.7 (345.7)	8.8	1127.1 (652.9)	1243.7 (345.5)	0.0	1127.1 (652.9)	1253.3 (345.7)	8.8	1694.2 (904.9)	2203.4 (624.1)	43.5	1119.9 (645.0)	4417.9T
		170.1	4417.7C	115.8	717.2T		178.7	33.7T		178.7	33.7C		115.8	716.5C		170.1	4417.9T
2F	4000	1460.1 (645.0)	1907.2 (538.0)	1925.7 (904.9)	1042.2 (286.2)	1484.5 (652.9)	1048.6 (291.3)	1484.5 (652.9)	1048.6 (291.3)	1925.7 (904.9)	1018.7 (286.2)	1925.7 (904.9)	1018.7 (286.2)	1907.3 (538.0)	1925.7 (904.9)	1966.3 (538.0)	1460.2 (645.0)
		506.2 (640.3)	29.5	1000.3 (876.4)	1018.7 (286.2)	11.7	606.2 (724.4)	1048.6 (291.3)	0.0	606.2 (724.4)	1042.1 (286.2)	11.7	1000.3 (876.4)	1907.3 (538.0)	29.5	506.2 (640.3)	4960.3T
		974.4	4960.1C	1026.5	965.7T		1069.1	27.6T		1069.1	27.5C		1026.5	964.9C		974.4	4960.3T
1F	4625	2455.0 (584.5)	351.0	1178.4 (368.6)	1300.1 (368.6)	26.7	8.7 (386.4)	1390.9 (386.4)	0.0	8.6 (386.4)	1353.5 (368.6)	26.7	1177.6 (368.6)	1753.1 (584.5)	351.0	5549.4 (584.5)	2455.0 (640.3)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

52675			110.9		416.1		402.4		476.2		185.1					
			(41.5)	(122.8)	(122.8)	(122.8)	(112.0)	(125.0)	(125.0)	(125.0)	(40.5)	(40.5)				
4000	187.7 (55.4)	187.7 (41.5)	38.4	579.0 (241.4)	468.1 (122.8)	26.0	819.9 (350.3)	403.8 (112.0)	0.7	826.1 (353.0)	423.7 (125.0)	26.3	583.0 (243.2)	106.8 (40.5)	39.2	185.1 (54.3)
	77.0	27.7C		96.1	84.2C		119.3	10.6T		120.0	8.4C		96.5	83.1T		76.6
		33.8 (55.4)		395.0 (118.0)	386.7 (241.4)		765.8 (216.6)	581.2 (350.3)		772.8 (214.7)	586.1 (353.0)		802.8 (219.2)	389.9 (243.2)		451.4 (117.0)
4000	420.7 (165.6)	454.5 (118.0)	29.7	801.7 (365.3)	793.4 (216.6)	13.8	958.0 (443.4)	773.4 (214.7)	0.3	961.8 (445.3)	775.1 (219.2)	13.9	804.2 (366.6)	391.3 (117.0)	30.1	419.5 (164.9)
	89.5	130.6C		71.1	187.6C		71.2	11.7T		71.1	6.5C		71.1	184.3T		89.6
		141.7 (265.6)		625.9 (186.0)	659.4 (365.3)		973.4 (274.5)	815.6 (443.4)		972.9 (270.4)	819.5 (445.3)		1012.2 (277.0)	662.0 (366.6)		710.3 (185.1)
4025	471.5 (206.0)	713.2 (186.0)	43.7	969.6 (454.8)	1003.2 (274.5)	14.9	1131.4 (533.8)	973.7 (270.4)	0.4	1135.5 (535.8)	982.2 (277.0)	15.0	972.4 (456.1)	622.1 (185.1)	44.1	470.0 (205.3)
	56.9	302.7C		54.4	281.4C		57.1	15.0T		57.2	6.9C		54.5	276.0T		56.8
		357.8 (206.0)		795.2 (233.9)	860.8 (454.8)		1147.1 (322.5)	1017.2 (533.8)		1141.0 (317.0)	1021.1 (535.8)		1183.8 (324.9)	863.4 (456.1)		886.3 (233.0)
4000	531.5 (240.1)	889.2 (233.9)	47.0	1109.4 (531.1)	1174.9 (322.5)	13.9	1271.6 (610.7)	1141.7 (317.0)	0.3	1275.5 (612.7)	1155.8 (324.9)	14.0	1112.1 (532.4)	791.6 (233.0)	47.4	530.0 (239.4)
	51.3	521.0C		47.3	374.3C		50.1	20.2T		50.2	9.1C		47.3	366.8T		51.3
		428.9 (240.1)		940.4 (274.9)	1014.8 (531.1)		1299.1 (364.3)	1171.3 (610.7)		1287.4 (357.7)	1175.3 (612.7)		1332.6 (366.7)	1017.5 (532.4)		1035.8 (274.0)
4000	609.7 (277.1)	1038.6 (274.9)	49.1	1249.5 (607.4)	1324.0 (364.3)	12.4	1415.9 (694.3)	1288.1 (357.7)	0.3	1419.7 (696.1)	1307.6 (366.7)	12.5	1252.1 (608.7)	937.0 (274.0)	49.4	608.4 (276.4)
	55.6	779.3C		34.8	468.6C		27.4	26.5T		27.4	12.6C		34.7	459.0T		55.5
		498.6 (277.1)		1068.0 (313.3)	1180.0 (607.4)		1396.1 (392.3)	1361.1 (694.3)		1366.9 (379.8)	1364.9 (696.1)		1436.8 (394.6)	1182.6 (608.7)		1185.2 (312.5)
4025	689.4 (404.8)	1188.0 (313.3)	60.0	1316.7 (694.9)	1428.7 (392.3)	16.3	1402.5 (712.4)	1367.5 (379.8)	0.3	1406.1 (714.2)	1404.1 (324.0)	16.4	1318.8 (695.8)	1064.6 (312.5)	60.3	687.9 (403.9)
	125.1	1076.5C		81.8	553.5C		31.1	38.7T		31.1	22.0C		81.5	541.7T		125.0
		939.7 (404.8)		1807.0 (524.2)	1480.3 (694.9)		1346.3 (371.0)	1464.8 (712.4)		1352.6 (375.8)	1468.4 (714.2)					

1

2

3

4

5

6

52675	4000	93.1 (36.0)	93.1 (22.1)	13.6	191.6 (87.8)	125.7 (33.7)	4.2	224.4 (105.6)	107.2 (28.7)	3.9	232.3 (105.4)	133.0 (38.6)	5.9	190.5 (83.6)	45.7 (17.8)	18.3	82.3 (31.8)
		21.1	32.7C		15.9	6.6C		13.2	6.0T		21.6	15.1C		23.3	19.8T		18.7
4000	121.4 (52.9)	172.2 (44.8)	11.0	237.3 (116.3)	246.9 (67.1)	5.4	276.1 (136.7)	238.0 (67.1)	3.7	248.4 (122.0)	192.1 (54.4)	3.7	205.7 (99.4)	150.1 (43.9)	7.8	120.8 (52.4)	
	15.5	88.4C		4.7	20.3C		2.7	7.9T		4.5	9.8C		6.8	27.3T		16.0	83.3T
4025	158.1 (81.8)	248.4 (64.8)	15.0	313.2 (165.9)	322.6 (88.0)	5.7	353.1 (186.5)	312.6 (88.0)	4.3	324.9 (172.3)	243.2 (68.7)	3.9	279.8 (148.8)	220.8 (64.5)	11.5	155.1 (80.1)	
	6.4	162.5C		20.6	34.1C		22.3	10.0T		21.8	2.1T		19.5	27.5T		6.0	157.1T
4000	221.3 (108.1)	392.3 (100.2)	31.4	425.7 (214.8)	450.6 (122.8)	8.5	468.4 (236.8)	432.5 (121.6)	5.4	438.5 (220.8)	363.7 (102.8)	6.6	389.3 (195.5)	331.4 (99.5)	26.7	217.6 (106.3)	
	5.1	274.3C		3.9	47.9C		5.2	12.8T		3.1	13.8T		1.7	27.6T		4.9	268.2T
4000	252.2 (126.8)	463.3 (119.1)	34.6	477.2 (244.1)	516.5 (141.1)	8.7	519.4 (265.6)	499.1 (140.6)	7.0	483.1 (246.7)	414.7 (117.0)	6.5	435.3 (222.3)	400.3 (119.1)	28.5	249.6 (125.5)	
	1.3	406.3C		11.0	61.0C		11.8	14.8T		10.3	30.6T		9.4	22.0T		1.3	400.2T
4025	247.5 (128.5)	502.4 (129.0)	38.0	468.2 (238.2)	541.0 (148.0)	8.1	507.0 (257.8)	525.2 (148.0)	7.7	470.0 (239.0)	433.2 (122.0)	6.1	426.3 (217.0)	435.0 (129.5)	31.4	245.4 (127.4)	
	11.1	546.7C		11.2	69.1C		11.8	16.9T		11.1	49.4T		10.5	8.8T		11.1	541.2T
4000	266.3 (137.1)	535.9 (140.5)	30.3	594.7 (301.9)	609.8 (167.4)	7.2	659.1 (334.8)	594.4 (167.1)	7.0	595.7 (302.2)	479.4 (134.6)	5.3	524.7 (266.1)	481.9 (140.6)	24.4	263.1 (135.5)	
	7.9	702.2C		9.2	77.3C		10.5	20.2T		8.7	71.1T		7.6	7.8C		7.9	696.7T
4000	289.9 (146.8)	571.9 (152.3)	23.8	585.8 (304.7)	674.6 (185.6)	6.3	642.6 (333.8)	660.6 (185.3)	6.4	580.4 (300.9)	520.1 (145.7)	4.5	518.9 (269.3)	529.6 (152.2)	18.5	287.8 (145.8)	
	3.7	870.2C		23.5	89.4C		25.0	23.5T		21.3	99.8T		19.7	27.3C		3.9	864.6T
4000	309.0 (164.7)	606.4 (160.8)	27.6	601.4 (309.9)	683.0 (188.1)	5.7	650.7 (334.6)	671.8 (188.6)	7.1	588.5 (303.2)	525.5 (147.1)	4.1	535.7 (276.7)	560.4 (161.7)	21.7	308.1 (164.2)	
	20.3	1043.3C		18.3	94.5C		18.5	26.3T		17.8	131.4T		17.7	57.0C		20.4	1038.5T
4000	280.3 (150.6)	630.0 (169.4)	20.3	681.4 (349.5)	729.9 (201.5)	4.5	753.8 (385.7)	720.6 (201.8)	5.9	658.9 (338.							

1	2	3
		C フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

地震力(方向:正加力) (立体解析)									
						356.8 (36.1)		134.8 (37.9)	
14F	52675	4000	365.8 (115.2)	4.5	494.6 (180.7)	137.8 (37.9)	1.5	134.8 (56.2)	
			135.4	47.4T	133.1	2.8C	22.3	41.9C	
		95.1 (115.2)		554.2 (56.0)	228.3 (180.7)	302.2 (86.9)	90.1 (56.2)		
13F		4000	470.1 (179.5)	5.5	649.6 (275.6)	323.7 (86.9)	10.8	212.1 (98.8)	
			111.0	117.8T	98.4	22.5T	14.5	134.0C	
		248.1 (179.5)		701.1 (71.0)	452.9 (275.6)	439.0 (126.7)	183.1 (98.8)		
12F		4025	471.4 (208.4)	9.2	721.1 (332.5)	472.9 (126.7)	17.0	255.9 (125.5)	
			51.9	202.3T	52.0	73.2T	3.3	265.5C	
		367.5 (208.4)		825.9 (83.6)	617.2 (332.5)	514.5 (148.7)	249.3 (125.5)		
11F		4000	478.8 (211.9)	10.2	764.7 (356.3)	556.0 (148.7)	20.8	265.2 (132.6)	
			55.0	299.0T	52.1	134.0T	0.1	420.9C	
		368.8 (211.9)		901.7 (91.3)	660.6 (356.3)	587.3 (170.2)	265.1 (132.6)		
10F		4000	554.7 (247.2)	10.9	879.4 (415.6)	638.2 (170.2)	25.5	322.2 (164.0)	
			60.3	402.7T	48.1	209.4T	5.9	598.1C	
	434.2 (247.2)		976.5 (99.0)	783.2 (415.6)	643.9 (188.3)	334.0 (164.0)			
9F	4025	569.7 (331.4)	13.7	905.4 (489.7)	712.1 (188.3)	34.1	310.0 (156.9)		
		97.3	513.4T	80.2	296.6T	5.7	793.6C		
	764.3 (331.4)		1547.6 (156.4)	1065.8 (489.7)	682.9 (192.5)	321.4 (156.9)			
8F	4000	816.4 (386.1)	16.5	1184.8 (562.8)	703.0 (192.5)	10.0	361.5 (182.7)		
		44.2	689.3T	59.2	331.8T	3.9	994.5C		
	727.9 (386.1)		1581.2 (159.7)	1066.4 (562.8)	740.6 (207.8)	369.2 (182.7)			
7F	4000	885.2 (408.7)	16.0	1270.1 (599.3)	755.3 (207.8)	7.4	371.4 (191.0)		
		67.8	867.0T	71.5	382.1T	10.6	1211.3C		
	749.7 (408.7)		1641.6 (166.1)	1127.1 (599.3)	793.1 (223.1)	392.6 (191.0)			
6F	4000	930.3 (457.1)	19.2	1327.5 (641.0)	813.0 (223.1)	10.0	400.5 (208.4)		
		16.1	1047.1T	45.5	444.0T	16.3	1442.5C		
	898.2 (457.1)		1656.5 (167.1)	1236.5 (641.0)	853.4 (240.6)	433.0 (208.4)			
5F	4000	787.3 (395.6)	14.5	1299.0 (630.6)	879.0 (240.6)	12.8	420.3 (218.7)		
		3.8	1226.0T	37.9	524.5T	17.1	1690.5C		
	794.9 (395.6)		1642.7 (165.3)	1223.3 (630.6)	878.1 (247.3)	454.6 (218.7)			
4F	4000	869.1 (443.0)	10.7	1321.6 (671.3)	802.3 (247.3)	12.1	423.6 (234.4)		
		16.9	1400.8T	20.9	614.1T	45.2	1944.4C		
	902.9 (443.0)		1583.1 (159.7)	1363.5 (671.3)	861.9 (242.9)	514.0 (234.4)			
3F	4000	708.3 (511.8)	14.1	1107.0 (668.8)	887.3 (242.9)	12.7	347.9 (220.9)		
		315.3	1566.2T	230.6	704.2T	94.0	2192.1C		
	1339.0 (511.8)		1283.7 (128.6)	1568.3 (668.8)	746.4 (209.1)	535.9 (220.9)			
2F	4625	50.4 (492.1)	2.4	474.6 (814.0)	759.1 (209.1)	6.4	210.5 (329.3)		
		1188.3	1696.9T	1407.8	789.5T	551.1	2403.6C		
	2326.1 (492.1)		1628.8 (197.7)	3290.3 (814.0)	1312.7 (413.1)	1312.7 (329.3)			
1F		1892.4	348.7	1007.2	1661.5 (413.1)	174.4	2816.0	△	
				20000					
				27200					
A				B		C			
1 フレーム (S=1/272)									

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

				585.1 (58.9)	121.1 (30.7)	
14F	593.1 (217.7)	593.1 (58.9)	4.0	684.9 (268.0)	99.8 (30.7)	10.7 (51.4)
	157.7	48.5T		148.9	22.4C	18.3
		277.6 (217.7)		955.8 (96.6)	387.1 (268.0)	303.5 (86.0)
13F	697.7 (286.1)	975.3 (96.6)	9.8	884.6 (383.4)	315.9 (86.0)	6.2 (102.6)
	125.5	132.8T		117.8	26.2C	13.6
		446.6 (286.1)		1218.8 (123.5)	649.1 (383.4)	455.3 (130.1)
12F	805.5 (379.7)	1252.1 (123.5)	16.6	1050.9 (495.4)	481.2 (130.1)	12.9 (129.1)
	41.3	244.6T		54.0	13.4C	3.9
		722.9 (379.7)		1767.8 (178.8)	942.9 (495.4)	529.6 (149.2)
11F	1084.4 (482.9)	1807.2 (178.8)	19.7	1369.5 (622.6)	544.6 (149.2)	7.5 (137.9)
	118.5	411.4T		124.2	37.0C	2.0
		847.3 (482.9)		1983.1 (200.7)	1121.0 (622.6)	605.5 (173.1)
10F	1184.1 (546.0)	2031.5 (200.7)	24.2	1502.6 (696.4)	640.6 (173.1)	17.5 (164.8)
	92.2	600.7T		109.9	59.5C	1.9
		999.7 (546.0)		2117.3 (214.0)	1282.9 (696.4)	684.0 (195.3)
9F	1163.2 (569.8)	2162.9 (214.0)	22.8	1556.5 (773.4)	722.1 (195.3)	19.1 (189.7)
	16.4	803.7T		0.1	74.2C	29.2
		1130.3 (569.8)		2088.5 (213.3)	1556.4 (773.4)	1067.6 (308.3)
8F	1046.5 (506.4)	2176.8 (213.3)	44.2	1684.4 (808.2)	1152.3 (308.3)	42.3 (319.5)
	33.6	997.3T		68.0	23.6T	17.6
		979.3 (506.4)		2108.9 (214.8)	1548.5 (808.2)	1243.7 (349.4)
7F	1207.3 (564.6)	2186.5 (214.8)	38.8	1832.2 (874.2)	1271.8 (349.4)	14.1 (316.2)
	78.1	1194.1T		83.8	157.7T	10.0
		1051.0 (564.6)		2187.3 (223.4)	1664.6 (874.2)	1313.1 (371.8)
6F	1229.9 (595.6)	2281.0 (223.4)	46.8	1886.4 (901.9)	1363.7 (371.8)	25.3 (336.1)
	38.7	1403.2T		82.7	302.8T	1.5
		1152.5 (595.6)		2255.8 (229.3)	1721.0 (901.9)	1482.1 (420.0)
5F	1178.1 (576.3)	2330.6 (229.3)	37.4	2076.5 (993.8)	1541.8 (420.0)	29.9 (403.8)
	25.4	1620.2T		88.8	488.1T	0.8
		1127.3 (576.3)		2269.7 (229.9)	1898.8 (993.8)	1580.2 (446.5)
4F	1202.0 (605.3)	2329.2 (229.9)	29.8	2005.6 (1002.3)	1634.7 (446.5)	27.2 (406.4)
	8.6	1840.2T		1.0	698.6T	39.3
		1219.1 (605.3)		2180.0 (221.5)	2003.6 (1002.3)	1558.7 (441.2)
3F	1030.1 (660.0)	2249.2 (221.5)	34.6	1794.3 (997.6)	1617.9 (441.2)	29.6 (399.8)
	289.8	2055.1T		200.9	912.8T	92.9
		1609.7 (660.0)		1754.3 (177.4)	2196.1 (997.6)	1337.1 (376.9)
2F	183.4 (591.7)	1793.1 (177.4)	19.4	934.8 (982.8)	1376.5 (376.9)	19.7 (418.0)
	1184.8	2229.4T		1338.0	1108.6T	522.0
1F	2553.1 (591.7)	2663.1 (218.2)	370.9	1811.2 (218.2)	3610.7 (982.8)	1488.7 (456.7)
	2448.2	2663.1 (218.2)		1346.0	1799.5 (456.7)	155.4 (3859.0)
			20000		7200	
			27200			

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

52675	14F	4000	590.1 (216.3)	590.1 (58.7)	3.1	583.9 (58.7)	115.3 (28.6)			
			157.4	57.6T		674.4 (264.3)	90.5 (28.6)	12.4		
	13F	4000		275.2 (216.3)		949.5 (96.0)	382.8 (264.3)	305.9 (87.0)	16.2	27.6C
			694.4 (284.6)	969.6 (96.0)	10.1	887.0 (384.9)	320.2 (87.0)	7.2	222.9 (104.9)	82.9 (49.6)
	12F	4025	125.1	151.0T		117.2	43.4C		13.2	112.3C
				444.1 (284.6)		1211.2 (122.8)	652.6 (384.9)		466.3 (133.6)	196.5 (104.9)
	11F	4000	801.4 (377.8)	1245.5 (122.8)	17.1	1054.4 (497.1)	495.8 (133.6)	14.8	269.7 (132.3)	
			41.0	271.5T		54.0	34.8C		3.4	243.7C
	10F	4000		719.3 (377.8)		1757.2 (177.8)	946.4 (497.1)		544.2 (153.8)	262.9 (132.3)
			1078.7 (480.4)	1798.0 (177.8)	20.4	1373.6 (625.0)	562.8 (153.8)	9.3	281.3 (141.9)	
	9F	4025	117.9	447.0T		123.7	61.1C		2.5	395.0C
				842.8 (480.4)		1971.0 (199.6)	1126.2 (625.0)		623.9 (179.0)	286.3 (141.9)
	8F	4000	1178.3 (543.3)	2021.2 (199.6)	25.1	1509.6 (700.0)	664.8 (179.0)	20.4	337.5 (170.1)	
			91.8	644.3T		109.6	84.1C		2.8	571.5C
	7F	4025		994.7 (543.3)		2104.4 (212.8)	1290.3 (700.0)		705.0 (202.2)	343.0 (170.1)
			1157.4 (567.1)	2152.1 (212.8)	23.9	1564.5 (777.0)	750.5 (202.2)	22.8	361.9 (194.0)	
	6F	4000	16.2	854.9T		0.8	97.1C		28.5	771.4C
				1125.0 (567.1)		2076.2 (212.1)	1562.9 (777.0)		1087.7 (315.0)	418.9 (194.0)
	5F	4000	1041.3 (504.0)	2166.3 (212.1)	45.1	1693.9 (813.0)	1180.6 (315.0)	46.5	668.8 (326.0)	
			33.4	1065.6T		67.9	3.5T		16.9	1084.1C
4F	4000		974.6 (504.0)		2096.7 (213.7)	1558.2 (813.0)		1272.8 (358.2)	635.1 (326.0)	
		1202.0 (562.1)	2176.5 (213.7)	39.9	1844.7 (880.5)	1306.2 (358.2)	16.7	637.8 (324.2)		
3F	4000	77.8	1277.6T		83.6	145.8T		10.6	1439.7C	
			1046.3 (562.1)		2174.8 (222.3)	1677.5 (880.5)		1346.3 (382.0)	659.0 (324.2)	
2F	4000	1224.9 (593.2)	2271.2 (222.3)	48.2	1901.5 (909.1)	1404.2 (382.0)	28.9	687.3 (344.4)		
		38.4	1498.6T		83.3	303.6T		1.5	1819.6C	
1F	4000		1148.0 (593.2)		2244.2 (228.3)	1734.9 (909.1)		1528.4 (433.9)	690.4 (344.4)	
		1173.6 (574.2)	2321.7 (228.3)	38.7	2104.7 (1007.2)	1595.4 (433.9)	33.5	838.0 (418.5)		
1F	4625	25.2	1725.6T		90.2	507.4T		1.0	2251.5C	
			1123.3 (574.2)		2259.2 (229.0)	1924.2 (1007.2)		1637.1 (463.2)	836.0 (418.5)	
1F	4000	1197.8 (603.3)	2321.1 (229.0)	31.0	2032.8 (1015.6)	1697.9 (463.2)	30.4	801.2 (420.5)		
		8.8	1953.5T		1.6	739.9T		39.9	2712.8C	
1F	4000		1215.3 (603.3)		2169.7 (220.6)	2029.6 (1015.6)		1617.6 (458.5)	881.0 (420.5)	
		1026.1 (657.7)	2241.4 (220.6)	35.9	1823.9 (1011.8)	1683.7 (458.5)	33.1	736.5 (415.0)		
1F	4000	289.4	2173.3T		199.8	976.6T		93.5	3169.9C	
			1604.9 (657.7)		1744.8 (176.6)	2223.4 (1011.8)		1387.8 (391.8)	923.6 (415.0)	
1F	4625	181.5 (590.0)	1786.4 (176.6)	20.8	954.7 (988.4)	1433.3 (391.8)	22.8	464.2 (424.8)		
		1182.8	2349.4T		1331.0	1191.2T		518.2	3561.0C	
1F	4000		2547.1 (590.0)		1809.7 (217.8)	3616.7 (988.4)		1500.5 (459.4)	1500.5 (424.8)	
		2566.9	2547.1 (217.8)	368.7	1432.5	1807.0 (459.4)	153.3	4020.1		
				20000			7200			
				27200						

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

						580.6 (58.4)		118.4 (29.8)			
14F	52675	4000	588.0 (215.6)	588.0 (58.4)	3.7	676.8 (264.7)	96.2 (29.8)	11.1 (50.3)	118.4 (50.3)	29.6C	
			156.8	57.3T		147.4	28.9C		17.7		
				274.3 (215.6)		948.4 (95.8)	382.1 (264.7)		301.1 (85.4)	82.9 (60.3)	
13F		4000	693.5 (284.3)	967.8 (95.8)	9.7	880.0 (381.4)	313.6 (85.4)	6.3 (102.3)	218.1 (102.3)	114.5C	
			124.9	150.4T		117.1	39.1C		13.5		
				443.7 (284.3)		1210.2 (122.7)	645.7 (381.4)		454.0 (129.7)	191.1 (102.3)	
12F		4025	799.7 (377.1)	1243.5 (122.7)	16.6	1044.7 (492.5)	480.2 (129.7)	13.1 (128.7)	262.9 (128.7)	244.0C	
			40.8	270.8T		53.5	31.9C		3.8		
				718.1 (377.1)		1754.9 (177.5)	937.7 (492.5)		528.3 (148.9)	255.3 (128.7)	
11F		4000	1076.2 (479.3)	1794.3 (177.5)	19.7	1360.9 (618.8)	543.7 (148.9)	7.7 (137.5)	273.0 (137.5)	392.7C	
			117.5	445.9T		123.2	60.4C		2.1		
				841.2 (479.3)		1968.6 (199.3)	1114.5 (618.8)		604.3 (172.8)	277.2 (137.5)	
10F		4000	1175.7 (542.1)	2016.9 (199.3)	24.2	1494.2 (692.6)	640.1 (172.8)	17.9 (164.6)	327.1 (164.6)	565.4C	
			91.5	642.8T		109.0	86.7C		2.1		
				992.8 (542.1)		2101.9 (212.5)	1276.2 (692.6)		682.8 (195.1)	331.3 (164.6)	
9F		4025	1154.7 (565.8)	2147.5 (212.5)	22.8	1547.6 (768.9)	721.9 (195.1)	19.5 (189.0)	351.6 (189.0)	760.6C	
			16.1	853.0T		0.1	103.9C		28.9		
				1122.5 (565.8)		2073.7 (211.8)	1547.3 (768.9)		1062.9 (307.1)	409.3 (189.0)	
8F		4000	1039.1 (502.9)	2161.6 (211.8)	44.0	1674.4 (803.5)	1148.0 (307.1)	42.6 (318.1)	653.6 (318.1)	1067.7C	
		33.3	1063.3T		67.3	8.6C		17.3			
			972.5 (502.9)		2094.6 (213.3)	1539.8 (803.5)		1239.4 (348.3)	618.9 (318.1)		
7F	4000	1199.5 (561.0)	2172.1 (213.3)	38.7	1822.9 (869.8)	1268.0 (348.3)	14.3 (315.3)	620.5 (315.3)	1415.9C		
		77.6	1275.0T		83.2	126.5T		10.1			
			1044.3 (561.0)		2173.5 (222.0)	1656.5 (869.8)		1309.9 (371.0)	640.7 (315.3)		
6F	4000	1222.6 (592.1)	2267.0 (222.0)	46.7	1878.1 (897.9)	1361.1 (371.0)	25.6 (335.4)	669.2 (335.4)	1787.1C		
		38.5	1495.6T		82.3	275.6T		1.5			
			1145.7 (592.1)		2242.9 (228.0)	1713.6 (897.9)		1481.0 (419.8)	672.3 (335.4)		
5F	4000	1172.0 (573.4)	2317.7 (228.0)	37.4	2070.6 (991.0)	1541.4 (419.8)	30.2 (404.0)	808.7 (404.0)	2206.9C		
		25.3	1722.3T		88.5	467.6T		0.8			
			1121.5 (573.4)		2257.7 (228.7)	1893.5 (991.0)		1581.0 (446.8)	807.2 (404.0)		
4F	4000	1195.7 (602.3)	2317.3 (228.7)	29.8	2000.2 (999.8)	1636.1 (446.8)	27.5 (406.6)	773.9 (406.6)	2653.8C		
		8.9	1949.9T		0.7	685.8T		39.4			
			1213.5 (602.3)		2168.8 (220.3)	1998.9 (999.8)		1560.5 (441.8)	852.6 (406.6)		
3F	4000	1024.6 (656.9)	2238.1 (220.3)	34.6	1790.4 (995.5)	1620.4 (441.8)	30.0 (400.4)	707.9 (400.4)	3095.8C		
		289.2	2169.5T		200.6	907.3T		92.8			
			1603.0 (656.9)		1745.0 (176.5)	2191.5 (995.5)		1338.9 (377.5)	893.6 (400.4)		
2F	4625	181.1 (588.6)	1784.1 (176.5)	19.5	932.5 (979.1)	1379.0 (377.5)	20.1 (417.2)	445.3 (417.2)	1484.0 (417.2)		
		1180.0	2345.5T		1331.7	1108.4T		519.4	3473.5C		
1F			2541.0 (588.6)		1803.1 (217.2)	3595.8 (979.1)		1484.0 (455.1)	1484.0 (417.2)		
			2562.6 (217.2)		1346.1 (1792.8)	1792.8 (455.1)	154.4 (3928.6)	3928.6			
				20000		7200					
		27200									

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

52675	14F	4000	589.6 (216.5)	589.6 (58.5)	4.8	579.9 (58.5)	108.4 (32.5)	8.8	125.9 (32.5)	125.9 (52.8)		
			156.6	48.9T		150.7	19.4C		20.2	29.9C		
	13F	4000	276.4 (216.5)	971.6 (96.2)	9.4	875.1 (379.0)	309.1 (84.4)	5.3	213.1 (99.6)	85.4 (52.8)		
			124.7	133.8T		117.2	23.4C		13.9	111.3C		
	12F	4025	445.8 (285.3)	1246.8 (123.1)	16.0	1214.7 (123.1)	640.8 (379.0)		440.7 (125.6)	185.4 (99.6)		
			801.0 (377.9)	245.9T		1037.2 (489.0)	463.2 (125.6)	11.3	255.3 (124.8)	233.8C		
	11F	4000	719.9 (377.9)	1797.5 (177.9)	18.9	1759.7 (177.9)	931.2 (489.0)		510.2 (143.4)	246.9 (124.8)		
			1077.6 (480.1)	412.7T		1350.5 (613.8)	622.0 (143.4)	5.9	263.3 (132.5)	372.5C		
	10F	4000	117.4	842.9 (480.1)		122.9	41.0C		1.6	266.6 (132.5)		
			1176.6 (542.7)	2019.5 (199.6)	23.1	1973.3 (199.6)	1104.6 (613.8)		581.2 (165.6)	533.0C		
	9F	4025	91.3	601.7T		108.6	68.7C		1.1	314.6 (157.8)		
			994.0 (542.7)	2149.5 (212.8)	21.5	2106.5 (212.8)	1262.4 (685.5)		655.9 (186.6)	316.7 (157.8)		
	8F	4000	1155.4 (566.0)	1122.9 (566.0)		1531.3 (761.3)	687.3 (186.6)	15.7	339.2 (183.3)	713.9C		
			16.3	804.2T		0.8	89.7C		29.7	398.6 (183.3)		
	7F	4000	1040.3 (503.4)	2163.1 (212.0)	42.8	1657.1 (794.9)	1112.5 (298.4)	38.2	637.5 (309.7)	1005.5C		
			33.4	995.3T		67.2	2.8T		18.1	601.3 (309.7)		
	6F	4000	973.4 (503.4)	2173.4 (213.6)	37.4	2098.6 (213.6)	1522.7 (794.9)		1201.9 (337.1)	1335.3C		
			1199.9 (561.2)	2267.6 (222.3)	45.0	1801.1 (859.1)	1225.2 (337.1)	11.6	600.6 (305.0)	619.4 (305.0)		
	5F	4000	77.5	1189.2T		83.0	129.2T		9.4	1267.2 (358.1)		
			1045.0 (561.2)	2267.6 (222.3)		2177.5 (222.3)	1635.1 (859.1)		1267.2 (358.1)	1335.3C		
4F	4000	1222.6 (591.9)	1145.1 (591.9)		1853.2 (885.9)	1310.8 (358.1)	21.8	647.7 (324.6)	1686.4C			
		38.7	1395.2T		81.3	265.2T		1.4	650.6 (324.6)			
3F	4000	1172.7 (573.6)	2317.8 (228.2)	35.8	2032.0 (972.6)	1476.4 (402.8)	26.4	772.9 (386.2)	2503.6C			
		25.5	1609.0T		86.8	437.8T		0.5	771.9 (386.2)			
2F	4000	1121.6 (573.6)	2316.8 (228.8)	28.4	2260.1 (228.8)	1858.4 (972.6)		1512.1 (426.8)	2920.2C			
		1195.2 (602.1)	2316.8 (228.8)		1962.2 (981.3)	1560.6 (426.8)	24.3	740.2 (389.4)	855.5 (381.9)			
1F	4625	8.9	1825.6T		0.3	633.0T		38.6	1463.8 (449.9)			
		1024.4 (656.6)	2237.4 (220.4)	33.1	2171.2 (220.4)	1962.8 (981.3)		1489.2 (421.0)	1463.8 (449.9)			
1F	4625	288.9	2036.9T		1750.2 (975.8)	1541.8 (421.0)	26.3	671.9 (381.9)	2920.2C			
		1602.1 (656.6)	2237.4 (220.4)		201.4	831.0T		91.8	855.5 (381.9)			
1F	4625	181.3 (587.4)	1783.5 (176.6)	17.9	905.2 (968.0)	1310.6 (359.4)	16.9	421.3 (407.6)	3277.0C			
		1176.9	2207.8T		1333.3	1012.4T		521.2	1463.8 (449.9)			
1F	4625	2535.2 (587.4)	2422.6 (216.6)	369.6	1796.0 (216.6)	3571.8 (968.0)		1463.8 (449.9)	1463.8 (449.9)			
		2422.6 (216.6)	2422.6 (216.6)		1246.1 (449.9)	1775.8 (449.9)	156.0	3726.0				
			20000				7200					
											27200	

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

52675	4000	363.7 (114.6)	363.7 (35.9)	4.6	494.3 (180.9)	354.5 (35.9)	139.8 (38.3)	1.9	136.0 (38.3)	136.0 (56.8)
		134.4	46.8T		132.6	3.0C		22.4	41.7C	
		94.9 (114.6)		550.8 (55.6)	229.2 (180.9)		303.1 (87.2)	91.3 (56.8)		
	4000	466.9 (178.6)	561.7 (55.6)	5.5	646.5 (274.7)	324.8 (87.2)	10.9	211.9 (98.8)		
		109.6	116.8T		97.1	21.6T		14.3	133.4C	
		247.6 (178.6)		695.8 (70.5)	452.3 (274.7)		438.0 (126.4)	183.3 (98.8)		
	4025	466.5 (206.7)	714.1 (70.5)	9.2	715.5 (330.3)	472.0 (126.4)	17.0	254.7 (125.0)		
		50.6	201.3T		50.7	70.9T		3.1	264.3C	
		365.4 (206.7)		818.2 (82.8)	614.1 (330.3)		511.8 (147.9)	248.4 (125.0)		
	4000	473.2 (209.7)	838.5 (82.8)	10.2	757.3 (353.2)	553.2 (147.9)	20.7	263.3 (131.7)		
		53.7	298.6T		50.9	129.5T		0.1	418.6C	
		365.7 (209.7)		892.4 (90.3)	655.6 (353.2)		582.9 (169.0)	263.5 (131.7)		
	4000	548.3 (244.6)	914.0 (90.3)	10.8	870.5 (411.7)	633.7 (169.0)	25.4	319.5 (162.7)		
		59.1	403.3T		47.1	202.2T		5.9	594.5C	
		430.2 (244.6)		965.6 (97.8)	776.3 (411.7)		638.4 (186.7)	331.3 (162.7)		
	4025	562.6 (327.4)	992.8 (97.9)	13.6	895.4 (484.4)	706.1 (186.7)	33.8	307.1 (155.4)		
		96.3	515.3T		79.4	286.1T		5.7	788.5C	
		755.3 (327.4)		1530.2 (154.7)	1054.2 (484.4)		677.0 (190.8)	318.4 (155.4)		
	4000	807.7 (382.0)	1563.0 (154.7)	16.4	1173.1 (557.2)	697.1 (190.8)	10.0	358.6 (181.2)		
		43.8	694.0T		58.6	316.6T		3.8	988.1C	
	720.2 (382.0)		1563.7 (158.0)	1055.8 (557.2)		734.2 (206.0)	366.2 (181.2)			
4000	875.2 (404.2)	1595.4 (158.0)	15.8	1256.8 (593.1)	748.9 (206.0)	7.3	368.0 (189.3)			
	66.9	874.9T		70.6	362.0T		10.6	1203.5C		
	741.5 (404.2)		1623.4 (164.2)	1115.6 (593.1)		785.8 (221.0)	389.1 (189.3)			
4000	919.9 (451.8)	1661.4 (164.2)	19.0	1313.4 (634.0)	805.7 (221.0)	9.9	396.7 (206.3)			
	16.3	1058.4T		45.4	418.6T		16.0	1433.2C		
	887.3 (451.8)		1639.2 (165.4)	1222.6 (634.0)		845.9 (238.5)	428.6 (206.3)			
4000	780.6 (392.0)	1668.0 (165.4)	14.4	1288.0 (625.1)	871.4 (238.5)	12.7	417.3 (217.0)			
	3.4	1241.2T		37.9	493.7T		16.8	1680.0C		
	787.5 (392.0)		1626.2 (163.7)	1212.2 (625.1)		870.5 (245.1)	450.9 (217.0)			
4000	859.9 (438.6)	1647.4 (163.7)	10.6	1308.4 (664.8)	894.5 (245.1)	12.0	419.6 (232.3)			
	17.4	1419.9T		21.3	577.9T		45.0	1932.6C		
	894.6 (438.6)		1566.9 (158.1)	1351.0 (664.8)		854.0 (240.7)	509.5 (232.3)			
4000	700.2 (506.8)	1594.8 (158.1)	13.9	1095.2 (662.4)	879.2 (240.7)	12.6	344.4 (218.9)			
	313.4	1589.6T		229.6	662.8T		93.5	2179.1C		
	1327.0 (506.8)		1269.7 (127.2)	1554.3 (662.4)		7				

C

6 フレーム ($S=1/272$)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

				356.8 (36.1)	134.8 (37.9)					
14F	52675	4000	365.8 (115.2)	365.8 (36.1)	4.5	494.6 (180.7)	137.8 (37.9)	1.5	134.8 (56.2)	
			135.4	47.4C		133.1	2.8T		22.3	41.9T
			95.1 (115.2)			554.2 (56.0)	228.3 (180.7)		302.2 (86.9)	90.1 (56.2)
13F		4000	470.1 (179.5)	565.1 (56.0)	5.5	649.6 (275.6)	323.7 (86.9)	10.8	212.1 (98.8)	
			111.0	117.8C		98.4	22.5C		14.5	134.0T
			248.1 (179.5)			701.1 (71.0)	452.9 (275.6)		439.0 (126.7)	183.1 (98.8)
12F		4025	471.4 (208.4)	719.4 (71.0)	9.2	721.1 (332.5)	472.9 (126.7)	17.0	255.9 (125.5)	
			51.9	202.3C		52.0	73.2C		3.3	265.5T
			367.5 (208.4)			825.9 (83.6)	617.2 (332.5)		514.5 (148.7)	249.3 (125.5)
11F		4000	478.8 (211.9)	846.3 (83.6)	10.2	764.7 (356.3)	556.0 (148.7)	20.8	265.2 (132.6)	
			55.0	299.0C		52.1	134.0C		0.1	420.9T
			368.8 (211.9)			901.7 (91.3)	660.6 (356.3)		587.3 (170.2)	265.1 (132.6)
10F		4000	554.7 (247.2)	923.5 (91.3)	10.9	879.4 (415.6)	638.2 (170.2)	25.5	322.2 (164.0)	
			60.3	402.7C		48.1	209.4C		5.9	598.1T
		434.2 (247.2)			976.5 (99.0)	783.2 (415.6)		643.9 (188.3)	334.0 (164.0)	
9F	4025	569.7 (331.4)	1003.9 (99.0)	13.7	905.4 (489.7)	712.1 (188.3)	34.1	310.0 (156.9)		
		97.3	513.4C		80.2	296.6C		5.7	793.6T	
		764.3 (331.4)			1547.6 (156.4)	1065.8 (489.7)		682.9 (192.5)	321.4 (156.9)	
8F	4000	816.4 (386.1)	1580.6 (156.4)	16.5	1184.8 (562.8)	703.0 (192.5)	10.0	361.5 (182.7)		
		44.2	689.3C		59.2	331.8C		3.9	994.5T	
		727.9 (386.1)			1581.2 (159.7)	1066.4 (562.8)		740.6 (207.8)	369.2 (182.7)	
7F	4000	885.2 (408.7)	1613.2 (159.7)	16.0	1270.1 (599.3)	755.3 (207.8)	7.4	371.4 (191.0)		
		67.8	867.0C		71.5	382.1C		10.6	1211.3T	
		749.7 (408.7)			1641.6 (166.1)	1127.1 (599.3)		793.1 (223.1)	392.6 (191.0)	
6F	4000	930.3 (457.1)	1680.0 (166.1)	19.2	1327.5 (641.0)	813.0 (223.1)	10.0	400.5 (208.4)		
		16.1	1047.1C		45.5	444.0C		16.3	1442.5T	
		898.2 (457.1)			1656.5 (167.1)	1236.5 (641.0)		853.4 (240.6)	433.0 (208.4)	
5F	4000	787.3 (395.6)	1685.5 (167.1)	14.5	1299.0 (630.6)	879.0 (240.6)	12.8	420.3 (218.7)		
		3.8	1226.0C		37.9	524.5C		17.1	1690.5T	
		794.9 (395.6)			1642.7 (165.3)	1223.3 (630.6)		878.1 (247.3)	454.6 (218.7)	
4F	4000	869.1 (443.0)	1664.1 (165.3)	10.7	1321.6 (671.3)	902.3 (247.3)	12.1	423.6 (234.4)		
		16.9	1400.8C		20.9	614.1C		45.2	1944.4T	
		902.9 (443.0)			1583.1 (159.7)	1363.5 (671.3)		861.9 (242.9)	514.0 (234.4)	
3F	4000	708.3 (511.8)	1611.3 (159.7)	14.1	1107.0 (668.8)	887.3 (242.9)	12.7	347.9 (220.9)		
		315.3	1566.2C		230.6	704.2C		94.0	2192.1T	
		1339.0 (511.8)			1283.7 (128.6)	1568.3 (668.8)		746.4 (209.1)	535.9 (220.9)	
2F	4625	50.4 (492.1)	1288.6 (128.6)	2.4	474.6 (814.0)	759.1 (209.1)	6.4	210.5 (329.3)		
		1188.3	1696.9C		1407.8	789.5C		551.1	2403.6T	
1F		2326.1 (492.1)	2326.1 (197.7)	348.7	1628.8 (197.7)	3290.3 (814.0)	174.4	1312.7 (413.1)	1312.7 (329.3)	
				20000			7200			
				27200						
		A			B			C		
1 フレーム (S=1/272)										

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

52675	14F	4000	593.1 (217.7)	593.1 (58.9)	4.0	585.1 (58.9)	121.1 (30.7)		
			157.7	48.5C		684.9 (268.0)	99.8 (30.7)	10.7 (51.4)	
	13F	4000	697.7 (286.1)	277.6 (217.7)		148.9	22.4T	18.3	27.0T
			125.5	132.8C	9.8	955.8 (96.6)	387.1 (268.0)	303.5 (86.0)	84.6 (51.4)
	12F	4025	805.5 (379.7)	446.6 (286.1)		884.6 (383.4)	315.9 (86.0)	6.2	218.9
			41.3	244.6C	16.6	117.8	26.2T	13.6	109.2T
	11F	4000	1084.4 (482.9)	722.9 (379.7)		1218.8 (123.5)	649.1 (383.4)	455.3 (130.1)	191.6 (102.6)
			118.5	411.4C	19.7	1050.9 (495.4)	481.2 (130.1)	12.9	263.7 (129.1)
	10F	4000	1184.1 (546.0)	847.3 (482.9)		54.0	13.4T	3.9	235.5T
			92.2	600.7C	24.2	1767.8 (178.8)	942.9 (495.4)	529.6 (149.2)	255.9 (129.1)
	9F	4025	1163.2 (569.8)	999.7 (546.0)		1389.5 (622.6)	544.6 (149.2)	7.5	273.7 (137.9)
			16.4	803.7C	22.8	124.2	37.0T	2.0	378.9T
	8F	4000	1046.5 (506.4)	2162.9 (714.0)		1983.1 (200.7)	1121.0 (622.6)	605.5 (173.1)	277.8 (137.9)
			33.6	997.3C	44.2	1502.6 (696.4)	640.6 (173.1)	17.5	327.7 (164.8)
	7F	4000	1207.3 (564.6)	1130.3 (569.8)		109.9	59.5T	1.9	545.7T
			78.1	1194.1C	38.8	2117.3 (214.0)	1282.9 (696.4)	684.0 (195.3)	331.5 (164.8)
	6F	4000	1229.9 (595.6)	1046.5 (506.4)		0.1	74.2T	29.2	734.3T
			38.7	1403.2C	22.8	2088.5 (213.3)	1556.4 (773.4)	1067.6 (308.3)	410.9 (189.7)
5F	4000	1178.1 (576.3)	2176.8 (1213.3)		1684.4 (808.2)	1152.3 (308.3)	42.3	656.6 (319.5)	
		25.4	1620.2C	44.2	68.0	23.6C	17.6	1034.6T	
4F	4000	1202.0 (605.3)	979.3 (506.4)		2108.9 (214.8)	1548.5 (808.2)	1243.7 (349.4)	621.4 (319.5)	
		8.6	1840.2C	38.8	1832.2 (874.2)	1271.8 (349.4)	622.3 (316.2)		
3F	4000	1030.1 (660.0)	2281.0 (1223.4)		83.8	157.7C	10.0	1375.5T	
		289.8	2055.1C	46.8	2187.3 (223.4)	1664.6 (874.2)	1313.1 (371.8)	642.4 (316.2)	
2F	4625	183.4 (591.7)	1152.5 (595.6)		1886.4 (901.9)	1363.7 (371.8)	25.3	670.7 (336.1)	
		1184.8	2229.4C	37.4	82.7	302.8C	1.5	1739.4T	
1F	27200	2553.1 (591.7)	2330.6 (1229.3)		2255.8 (229.3)	1721.0 (901.9)	1482.1 (420.0)	673.6 (336.1)	
		2448.2	2553.1C	37.4	2976.5 (993.8)	1541.8 (420.0)	808.4 (403.8)		
			20000			7200			
			27200						

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

52675	14F	4000	590.1 (216.3)	590.1 (58.7)	3.1	583.9 (58.7)	90.5 (28.6)	12.4	115.3 (49.6)	82.9 (49.6)
			157.4	57.6C		145.8	32.3T		16.2	27.6T
	13F	4000	694.4 (284.6)	969.6 (96.0)	10.1	887.0 (384.9)	320.2 (87.0)	7.2	222.9 (104.9)	
			125.1	151.0C		117.2	43.4T		13.2	112.3T
	12F	4025	801.4 (377.8)	1245.5 (122.8)	17.1	1054.4 (497.1)	495.8 (133.6)	14.8	269.7 (132.3)	196.5 (104.9)
			41.0	271.5C		54.0	34.8T		3.4	243.7T
	11F	4000	1078.7 (480.4)	1798.0 (177.8)	20.4	1373.6 (625.0)	562.8 (153.8)	9.3	281.3 (141.9)	395.0T
			117.9	447.0C		123.7	61.1T		2.5	
	10F	4000	1178.3 (543.3)	2021.2 (199.6)	25.1	1509.6 (700.0)	664.8 (179.0)	20.4	337.5 (170.1)	286.3 (141.9)
			91.8	644.3C		109.6	84.1T		2.8	571.5T
	9F	4025	1157.4 (567.1)	2152.1 (212.8)	23.9	1564.5 (777.0)	750.5 (202.2)	22.8	361.9 (194.0)	343.0 (170.1)
			16.2	854.9C		0.8	97.1T		28.5	771.4T
	8F	4000	1041.3 (504.0)	2166.3 (212.1)	45.1	1693.4 (813.0)	1180.6 (315.0)	46.5	668.8 (326.0)	418.9 (194.0)
			33.4	1065.6C		67.9	3.5C		16.9	1084.1T
	7F	4000	1202.0 (562.1)	2176.5 (213.7)	39.9	1844.7 (880.5)	1306.2 (358.2)	16.7	637.8 (324.2)	635.1 (326.0)
			77.8	1277.6C		83.6	145.8C		10.6	1439.7T
	6F	4000	1224.9 (593.2)	2271.2 (222.3)	48.2	1901.5 (909.1)	1404.2 (382.0)	28.9	687.3 (344.4)	659.0 (324.2)
			38.4	1498.6C		83.3	303.6C		1.5	1819.6T
	5F	4000	1173.6 (574.2)	2321.7 (228.3)	38.7	2104.7 (1007.2)	1595.4 (433.9)	33.5	838.0 (418.5)	690.4 (344.4)
25.2			1725.6C		90.2	507.4C		1.0	2251.5T	
4F	4000	1197.8 (603.3)	2321.1 (229.0)	31.0	2632.8 (1015.6)	1697.9 (463.2)	30.4	801.2 (420.5)	836.0 (418.5)	
		8.8	1953.5C		1.6	739.9C		39.9	2712.8T	
3F	4000	1026.1 (657.7)	2241.4 (220.6)	35.9	2169.7 (220.6)	2029.6 (1015.6)	33.1	1617.6 (458.5)	881.0 (420.5)	
		289.4	2173.3C		199.8	976.6C		93.5	3169.9T	
2F	4625	181.5 (590.0)	1786.4 (176.6)	20.8	954.7 (988.4)	1433.3 (391.8)	22.8	464.2 (424.8)	923.6 (415.0)	
		1182.8	2349.4C		1331.0	191.2C		518.2	3561.0T	
1F		2547.1 (590.0)	2547.1 (217.8)	368.7	1809.7 (217.8)	3616.7 (988.4)	153.3	1500.5 (459.4)	1500.5 (424.8)	
				20000			7200			
				27200						


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

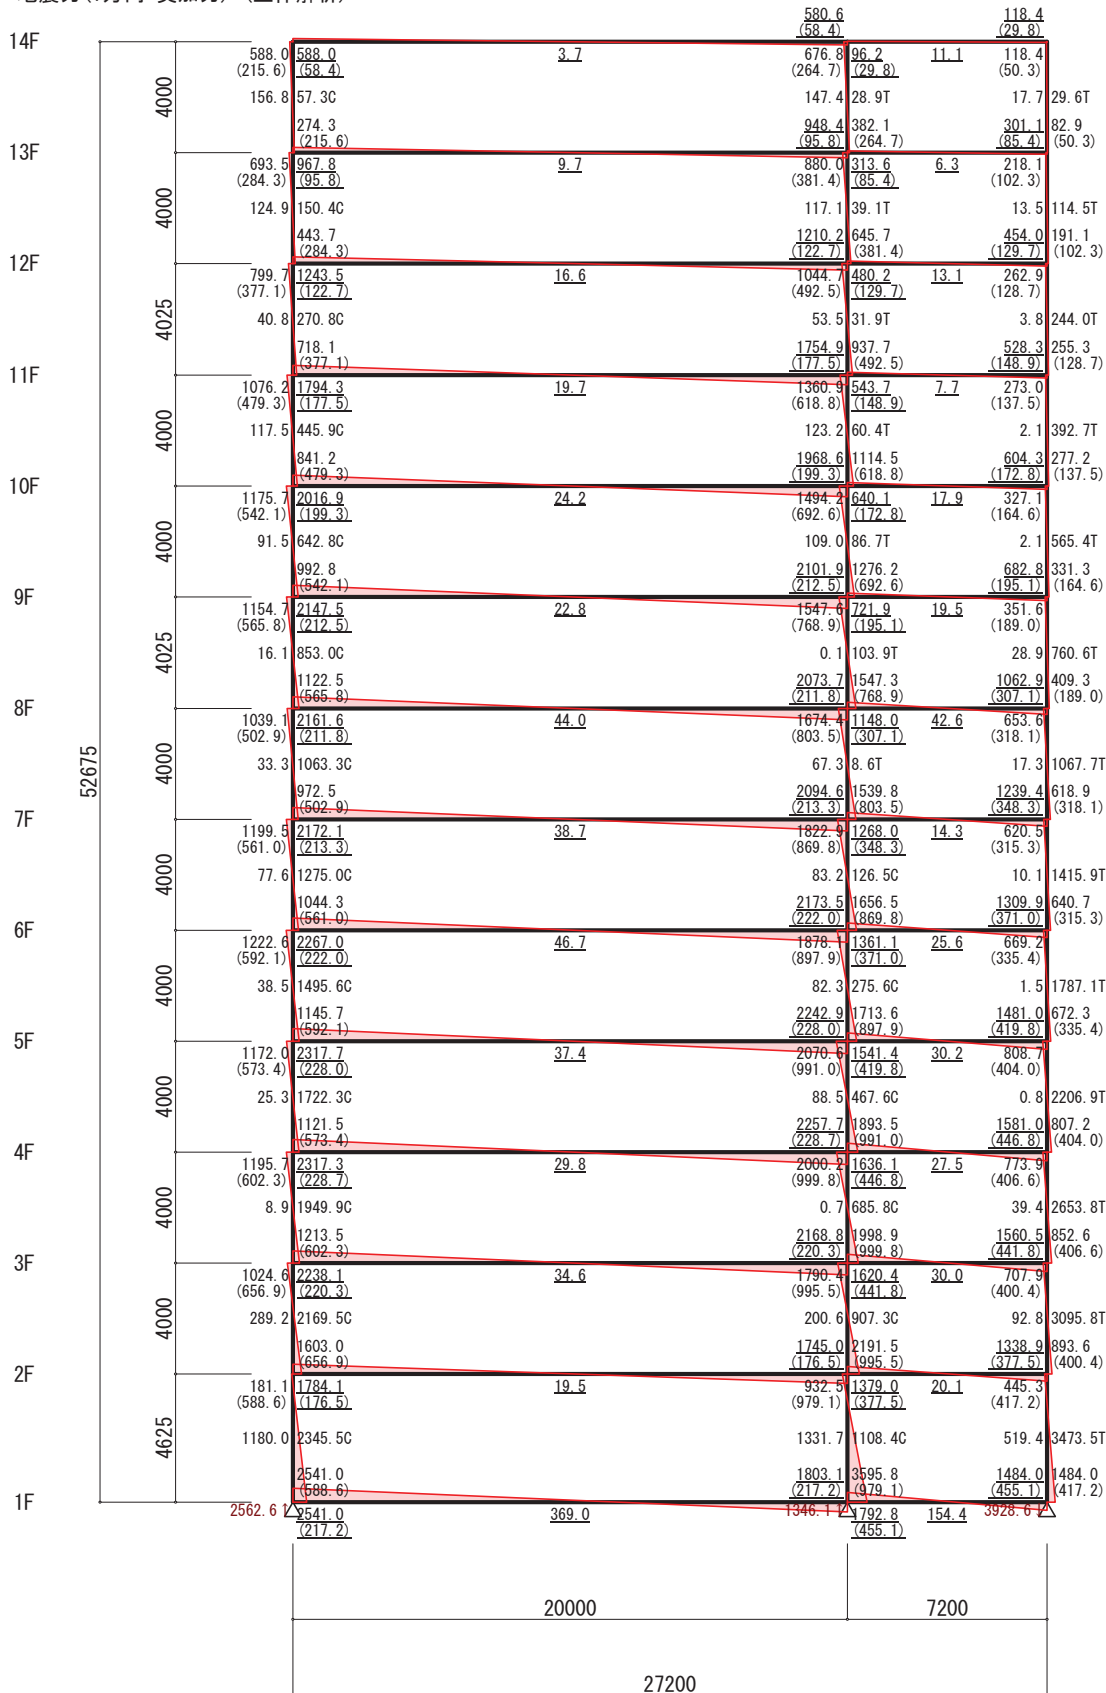


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

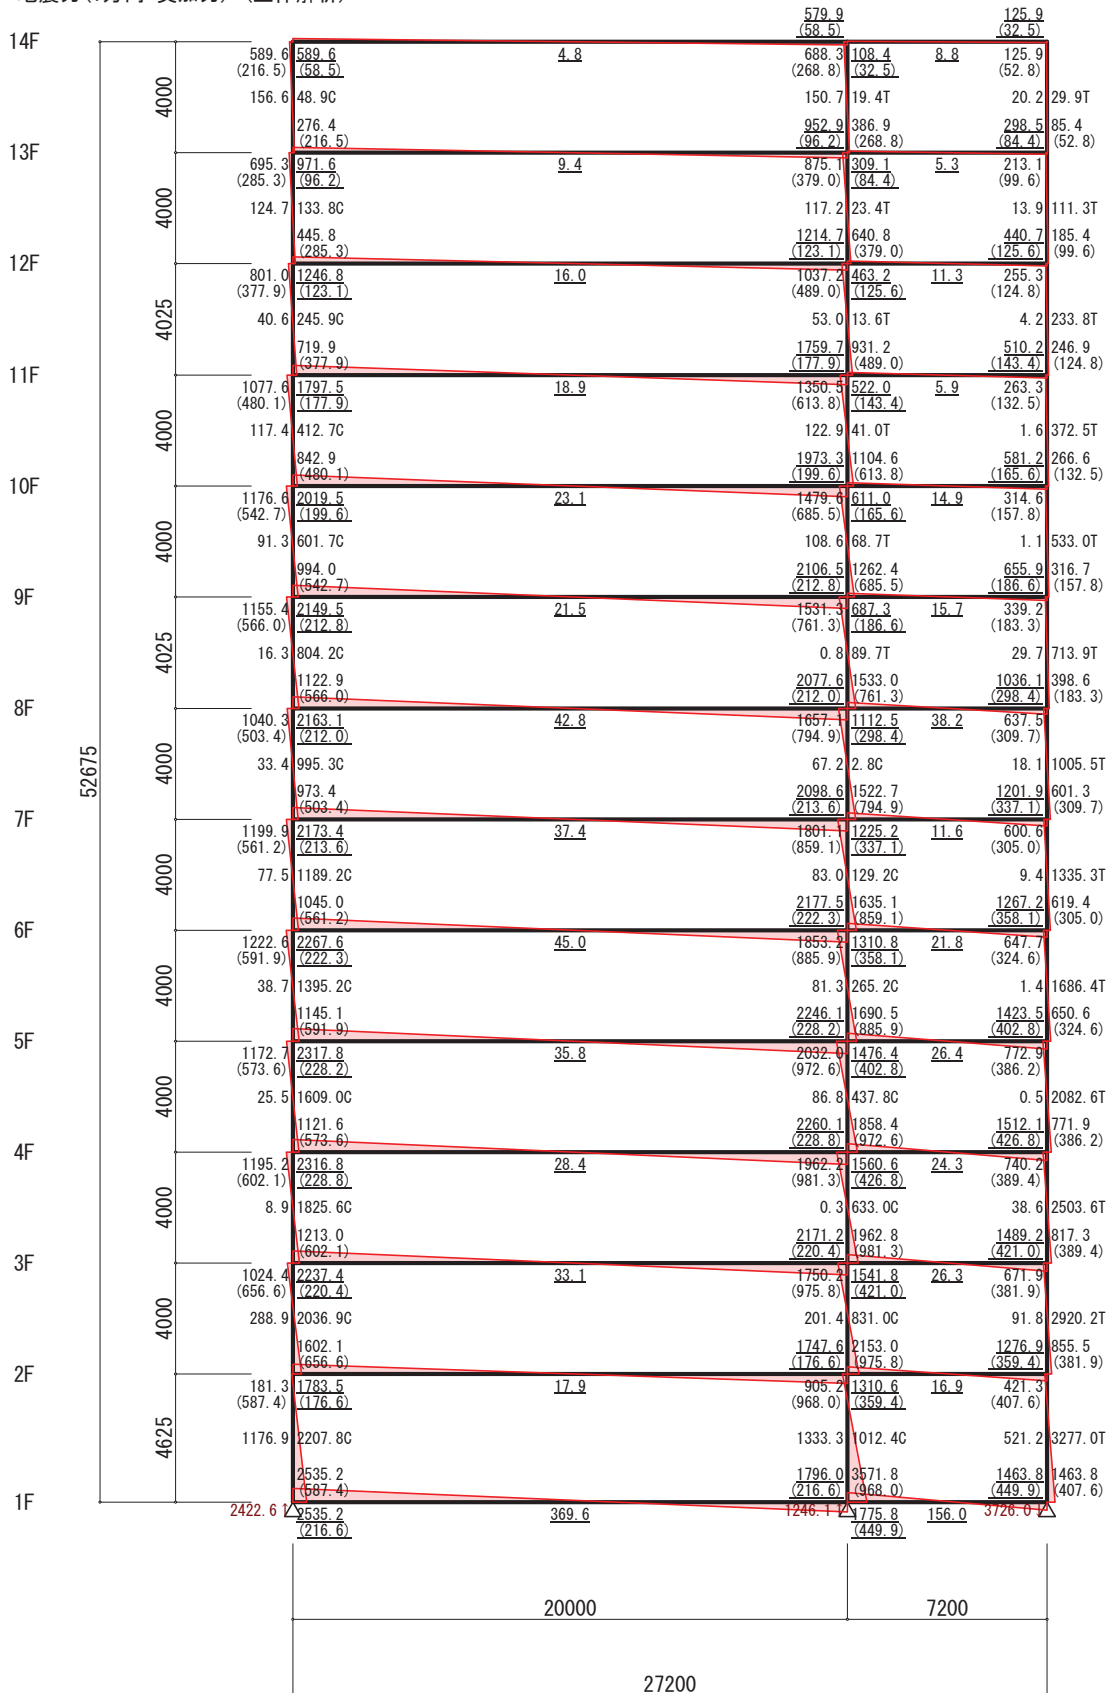

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

52675	14F	4000	363.7 (114.6)	363.7 (35.9)	4.6	354.5 (35.9)	136.0 (38.3)			
			134.4	46.8C		494.3 (180.9)	139.8 (38.3)	1.9	136.0 (56.8)	41.7T
	13F	4000	94.9 (114.6)			550.8 (55.6)	229.2 (180.9)		303.1 (87.2)	91.3 (56.8)
			466.9 (178.6)	561.7 (55.6)	5.5	646.5 (274.7)	324.8 (87.2)	10.9	211.9 (98.8)	
	12F	4000	109.6	116.8C		97.1	21.6C		14.3	133.4T
			247.6 (178.6)			695.8 (70.5)	452.3 (274.7)		438.0 (126.4)	183.3 (98.8)
	11F	4025	466.5 (206.7)	714.1 (70.5)	9.2	715.5 (330.3)	472.0 (126.4)	17.0	254.7 (125.0)	
			50.6	201.3C		50.7	70.9C		3.1	264.3T
	10F	4000	365.4 (206.7)			818.2 (82.8)	614.1 (330.3)		511.8 (147.9)	248.4 (125.0)
			473.2 (209.7)	838.5 (82.8)	10.2	757.3 (353.2)	553.2 (147.9)	20.7	263.3 (131.7)	
	9F	4000	53.7	298.6C		50.9	129.5C		0.1	418.6T
			365.7 (209.7)			892.4 (90.3)	655.6 (353.2)		582.9 (169.0)	263.5 (131.7)
	8F	4000	548.3 (244.6)	914.0 (90.3)	10.8	870.5 (411.7)	633.7 (169.0)	25.4	319.5 (162.7)	
			59.1	403.3C		47.1	202.2C		5.9	594.5T
	7F	4025	430.2 (244.6)			965.6 (97.9)	776.3 (411.7)		638.4 (186.7)	331.3 (162.7)
			562.6 (327.4)	992.8 (97.9)	13.6	895.4 (484.4)	706.1 (186.7)	33.8	307.1 (155.4)	
	6F	4000	96.3	515.3C		79.4	286.1C		5.7	788.5T
			755.3 (327.4)			1530.2 (154.7)	1054.2 (484.4)		677.0 (190.8)	318.4 (155.4)
	5F	4000	807.7 (382.0)	1563.0 (154.7)	16.4	1173.1 (557.2)	697.1 (190.8)	10.0	358.6 (181.2)	
			43.8	694.0C		58.6	316.6C		3.8	988.1T
4F	4000	720.2 (382.0)			1563.7 (158.0)	1055.8 (557.2)		734.2 (206.0)	366.2 (181.2)	
		875.2 (404.2)	1595.4 (158.0)	15.8	1256.8 (593.1)	748.9 (206.0)	7.3	368.0 (189.3)		
3F	4000	66.9	874.9C		70.6	362.0C		10.6	1203.5T	
		741.5 (404.2)			1623.4 (164.2)	1115.6 (593.1)		785.8 (221.0)	389.1 (189.3)	
2F	4000	919.9 (451.8)	1661.4 (164.2)	19.0	1313.4 (634.0)	805.7 (221.0)	9.9	396.7 (206.3)		
		16.3	1058.4C		45.4	418.6C		16.0	1433.2T	
1F	4625	887.3 (451.8)			1639.2 (165.4)	1222.6 (634.0)		845.9 (238.5)	428.6 (206.3)	
		780.6 (392.0)	1668.0 (165.4)	14.4	1288.0 (625.1)	871.4 (238.5)	12.7	417.3 (217.0)		
1F	4000	3.4	1241.2C		37.9	493.7C		16.8	1680.0T	
		787.5 (392.0)			1626.2 (163.7)	1212.2 (625.1)		870.5 (245.1)	450.9 (217.0)	
1F	4000	859.9 (438.6)	1647.4 (163.7)	10.6	1308.4 (664.8)	894.5 (245.1)	12.0	419.6 (232.3)		
		17.4	1419.9C		21.3	577.9C		45.0	1932.6T	
1F	4000	894.6 (438.6)			1566.9 (158.1)	1351.0 (664.8)		854.0 (240.7)	509.5 (232.3)	
		700.2 (506.8)	1594.8 (158.1)	13.9	1095.2 (662.4)	879.2 (240.7)	12.6	344.4 (218.9)		
1F	4000	313.4	1589.6C		229.6	662.8C		93.5	2179.1T	
		1327.0 (506.8)			1269.7 (127.2)	1554.3 (662.4)		738.7 (207.0)	531.3 (218.9)	
1F	4625	52.4 (485.8)	1274.5 (127.2)	2.4	466.7 (804.1)	751.3 (207.0)	6.3	207.4 (325.4)		
		1175.8	1724.2C		1392.7	743.5C		545.1	2389.7T	
1F	4000	2299.1 (485.8)			1609.9 (195.4)	3252.1 (404.1)		1297.5 (408.3)	1297.5 (325.4)	
		1923.7	2299.1 (195.4)	344.6	955.2	1642.3 (408.3)	172.4	2799.9		
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	1	2	-211.2	-106.3	35.3	92.1	3.9	0.0	0.0
	2	3	-61.8	27.0	43.3	52.8	43.2	0.0	0.0
	3	4	-55.9	51.4	34.0	48.6	47.4	0.0	0.0
	4	5	-31.6	57.1	43.4	44.5	51.6	0.0	0.0
	5	6	102.8	206.9	35.6	5.0	91.0	0.0	0.0
13F	1	2	-267.7	-160.9	26.5	103.2	-15.8	0.0	0.0
	2	3	-86.2	5.6	34.0	54.9	32.5	0.0	0.0
	3	4	-53.0	46.4	30.2	44.6	42.8	0.0	0.0
	4	5	-12.2	79.6	34.0	34.3	53.1	0.0	0.0
	5	6	155.7	262.0	26.7	-14.3	101.7	0.0	0.0
12F	1	2	-247.4	-144.4	28.4	98.1	-10.7	0.0	0.0
	2	3	-81.1	9.1	34.8	53.7	33.7	0.0	0.0
	3	4	-52.7	46.8	30.2	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-15.0	75.1	34.9	35.4	52.0	0.0	0.0
	5	6	139.7	242.3	28.6	-9.4	96.8	0.0	0.0
11F	1	2	-244.0	-139.7	27.8	97.0	-9.6	0.0	0.0
	2	3	-82.5	9.4	33.9	53.9	33.6	0.0	0.0
	3	4	-52.8	47.0	30.0	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-15.3	76.6	34.0	35.2	52.2	0.0	0.0
	5	6	135.1	239.0	28.0	-8.2	95.7	0.0	0.0
10F	1	2	-234.2	-130.3	27.9	94.3	-6.9	0.0	0.0
	2	3	-82.2	10.6	33.5	53.7	33.7	0.0	0.0
	3	4	-53.0	47.4	29.7	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-16.1	76.6	33.5	35.3	52.1	0.0	0.0
	5	6	126.0	229.5	28.1	-5.7	93.1	0.0	0.0
9F	1	2	-226.7	-122.1	27.6	92.1	-4.7	0.0	0.0
	2	3	-83.2	12.2	32.2	53.6	33.8	0.0	0.0
	3	4	-52.5	47.5	29.9	44.4	43.0	0.0	0.0
	4	5	-17.3	78.0	32.3	35.3	52.1	0.0	0.0
	5	6	118.2	222.4	27.8	-3.6	91.0	0.0	0.0
8F	1	2	-352.4	-242.0	33.5	131.2	-33.9	0.0	0.0
	2	3	-67.4	19.7	36.4	50.3	37.1	0.0	0.0
	3	4	-53.3	48.8	28.9	44.3	43.1	0.0	0.0
	4	5	-24.1	63.0	36.3	38.3	49.1	0.0	0.0
	5	6	235.9	345.8	33.8	-32.2	129.4	0.0	0.0
7F	1	2	-338.0	-224.6	32.1	126.7	-29.5	0.0	0.0
	2	3	-71.9	20.9	33.5	50.8	36.6	0.0	0.0
	3	4	-53.0	49.1	28.9	44.2	43.2	0.0	0.0
	4	5	-24.8	68.0	33.5	37.7	49.7	0.0	0.0
	5	6	219.2	332.1	32.3	-28.0	125.2	0.0	0.0
6F	1	2	-283.9	-172.4	33.0	112.0	-14.8	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	2	3	-67.3	26.8	32.9	49.3	38.1	0.0	0.0
	3	4	-52.9	49.9	28.5	44.1	43.3	0.0	0.0
	4	5	-29.9	64.2	32.9	38.9	48.5	0.0	0.0
	5	6	168.2	279.4	33.2	-13.6	110.8	0.0	0.0
5F	1	2	-259.2	-145.6	31.9	104.8	-7.6	0.0	0.0
	2	3	-68.8	29.6	30.7	49.1	38.3	0.0	0.0
	3	4	-53.1	50.7	28.0	44.0	43.4	0.0	0.0
	4	5	-32.1	66.3	30.7	38.9	48.5	0.0	0.0
	5	6	142.4	255.8	32.0	-6.7	103.9	0.0	0.0
4F	1	2	-226.9	-112.3	31.4	95.7	1.5	0.0	0.0
	2	3	-67.7	33.3	29.4	48.5	38.9	0.0	0.0
	3	4	-53.2	51.3	27.7	44.0	43.4	0.0	0.0
	4	5	-35.3	65.7	29.4	39.5	47.9	0.0	0.0
	5	6	109.8	224.2	31.5	2.2	95.0	0.0	0.0
3F	1	2	-174.8	-61.7	32.2	81.5	15.8	0.0	0.0
	2	3	-62.8	39.5	28.7	46.9	40.5	0.0	0.0
	3	4	-53.0	51.8	27.5	43.9	43.5	0.0	0.0
	4	5	-40.8	61.6	28.7	40.8	46.6	0.0	0.0
	5	6	60.2	173.1	32.2	16.2	81.0	0.0	0.0
2F	1	2	-126.1	-7.8	30.7	67.9	30.7	0.0	0.0
	2	3	-58.3	46.7	28.6	46.0	42.7	0.0	0.0
	3	4	-53.8	53.2	27.6	44.4	44.3	0.0	0.0
	4	5	-47.3	57.7	28.6	42.9	45.8	0.0	0.0
	5	6	7.1	125.4	30.7	30.8	67.7	0.0	0.0
1F	1	2	-92.6	326.2	227.4	194.2	259.1	0.0	0.0
	2	3	-330.4	276.3	133.4	234.2	219.1	0.0	0.0
	3	4	-280.8	280.4	156.2	226.7	226.6	0.0	0.0
	4	5	-276.7	330.0	133.4	219.2	234.1	0.0	0.0
	5	6	-326.6	92.0	227.4	259.2	194.1	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	145.8	83.4	31.2	-31.8	31.8	0.0	0.0
	2	3	410.5	366.3	22.1	-107.9	107.9	0.0	0.0
	3	4	353.5	353.5	-0.0	-98.2	98.2	0.0	0.0
	4	5	366.3	410.4	-22.1	-107.9	107.9	0.0	0.0
	5	6	83.5	145.8	-31.2	-31.9	31.9	0.0	0.0
13F	1	2	367.2	321.3	22.9	-95.6	95.6	0.0	0.0
	2	3	686.4	663.8	11.3	-187.5	187.5	0.0	0.0
	3	4	668.6	668.6	-0.0	-185.7	185.7	0.0	0.0
	4	5	663.7	686.3	-11.3	-187.5	187.5	0.0	0.0
	5	6	321.4	367.3	-22.9	-95.6	95.6	0.0	0.0
12F	1	2	603.1	533.7	34.7	-157.9	157.9	0.0	0.0
	2	3	879.7	854.8	12.5	-240.9	240.9	0.0	0.0
	3	4	853.0	853.0	-0.0	-237.0	237.0	0.0	0.0
	4	5	854.7	879.6	-12.5	-240.9	240.9	0.0	0.0
	5	6	533.7	603.2	-34.7	-157.9	157.9	0.0	0.0
11F	1	2	781.8	705.4	38.2	-206.6	206.6	0.0	0.0
	2	3	1051.9	1028.8	11.5	-289.0	289.0	0.0	0.0
	3	4	1022.3	1022.3	-0.0	-284.0	284.0	0.0	0.0
	4	5	1028.8	1051.8	-11.5	-289.0	289.0	0.0	0.0
	5	6	705.5	781.9	-38.2	-206.6	206.6	0.0	0.0
10F	1	2	927.2	846.6	40.3	-246.3	246.3	0.0	0.0
	2	3	1195.3	1175.0	10.2	-329.2	329.2	0.0	0.0
	3	4	1163.8	1163.8	-0.0	-323.3	323.3	0.0	0.0
	4	5	1174.9	1195.3	-10.2	-329.2	329.2	0.0	0.0
	5	6	846.6	927.2	-40.3	-246.4	246.4	0.0	0.0
9F	1	2	1050.0	952.6	48.7	-278.1	278.1	0.0	0.0
	2	3	1281.7	1254.2	13.7	-352.2	352.2	0.0	0.0
	3	4	1227.3	1227.3	-0.0	-340.9	340.9	0.0	0.0
	4	5	1254.1	1281.6	-13.7	-352.2	352.2	0.0	0.0
	5	6	952.7	1050.1	-48.7	-278.2	278.2	0.0	0.0
8F	1	2	1771.7	1639.2	66.2	-473.7	473.7	0.0	0.0
	2	3	1189.0	1207.7	-9.3	-332.9	332.9	0.0	0.0
	3	4	1212.7	1212.7	-0.0	-336.9	336.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	4	5	1207.6	1188.9	9.3	-332.9	332.9	0.0	0.0
	5	6	1639.4	1771.8	-66.2	-473.8	473.8	0.0	0.0
7F	1	2	1872.7	1746.9	62.9	-502.7	502.7	0.0	0.0
	2	3	1209.5	1212.5	-1.5	-336.4	336.4	0.0	0.0
	3	4	1191.9	1191.9	-0.0	-331.1	331.1	0.0	0.0
	4	5	1212.4	1209.4	1.5	-336.4	336.4	0.0	0.0
	5	6	1747.0	1872.8	-62.9	-502.8	502.8	0.0	0.0
6F	1	2	2022.9	1882.7	70.1	-542.4	542.4	0.0	0.0
	2	3	1239.3	1252.1	-6.4	-346.0	346.0	0.0	0.0
	3	4	1233.9	1233.9	-0.0	-342.7	342.7	0.0	0.0
	4	5	1252.0	1239.3	6.4	-346.0	346.0	0.0	0.0
	5	6	1882.8	2023.0	-70.1	-542.5	542.5	0.0	0.0
5F	1	2	2156.2	2051.2	52.5	-584.4	584.4	0.0	0.0
	2	3	1288.5	1301.5	-6.5	-359.7	359.7	0.0	0.0
	3	4	1279.9	1279.9	-0.0	-355.5	355.5	0.0	0.0
	4	5	1301.4	1288.4	6.5	-359.7	359.7	0.0	0.0
	5	6	2051.3	2156.3	-52.5	-584.4	584.4	0.0	0.0
4F	1	2	2238.4	2157.8	40.3	-610.6	610.6	0.0	0.0
	2	3	1290.5	1304.1	-6.8	-360.4	360.4	0.0	0.0
	3	4	1284.8	1284.8	-0.0	-356.9	356.9	0.0	0.0
	4	5	1304.0	1290.4	6.8	-360.3	360.3	0.0	0.0
	5	6	2157.9	2238.4	-40.3	-610.6	610.6	0.0	0.0
3F	1	2	2290.4	2203.4	43.5	-624.1	624.1	0.0	0.0
	2	3	1235.7	1253.3	-8.8	-345.7	345.7	0.0	0.0
	3	4	1243.7	1243.7	-0.0	-345.5	345.5	0.0	0.0
	4	5	1253.3	1235.7	8.8	-345.7	345.7	0.0	0.0
	5	6	2203.4	2290.4	-43.5	-624.1	624.1	0.0	0.0
2F	1	2	1966.3	1907.2	29.5	-538.0	538.0	0.0	0.0
	2	3	1018.7	1042.2	-11.7	-286.2	286.2	0.0	0.0
	3	4	1048.6	1048.6	-0.0	-291.3	291.3	0.0	0.0
	4	5	1042.1	1018.7	11.7	-286.2	286.2	0.0	0.0
	5	6	1907.3	1966.3	-29.5	-538.0	538.0	0.0	0.0
1F	1	2	2455.0	1753.1	351.0	-584.5	584.5	0.0	0.0
	2	3	1300.1	1353.5	-26.7	-368.6	368.6	0.0	0.0
	3	4	1390.9	1390.9	0.0	-386.4	386.4	0.0	0.0
	4	5	1353.5	1300.1	26.7	-368.6	368.6	0.0	0.0
	5	6	1753.1	2455.0	-351.0	-584.5	584.5	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-145.8	-83.4	-31.2	31.8	-31.8	0.0	0.0
	2	3	-410.5	-366.3	-22.1	107.9	-107.9	0.0	0.0
	3	4	-353.5	-353.5	0.0	98.2	-98.2	0.0	0.0
	4	5	-366.3	-410.4	22.1	107.9	-107.9	0.0	0.0
	5	6	-83.5	-145.8	31.2	31.9	-31.9	0.0	0.0
13F	1	2	-367.2	-321.3	-22.9	95.6	-95.6	0.0	0.0
	2	3	-686.4	-663.8	-11.3	187.5	-187.5	0.0	0.0
	3	4	-668.6	-668.6	0.0	185.7	-185.7	0.0	0.0
	4	5	-663.7	-686.3	11.3	187.5	-187.5	0.0	0.0
	5	6	-321.4	-367.3	22.9	95.6	-95.6	0.0	0.0
12F	1	2	-603.1	-533.7	-34.7	157.9	-157.9	0.0	0.0
	2	3	-879.7	-854.8	-12.5	240.9	-240.9	0.0	0.0
	3	4	-853.0	-853.0	0.0	237.0	-237.0	0.0	0.0
	4	5	-854.7	-879.6	12.5	240.9	-240.9	0.0	0.0
	5	6	-533.7	-603.2	34.7	157.9	-157.9	0.0	0.0
11F	1	2	-781.8	-705.4	-38.2	206.6	-206.6	0.0	0.0
	2	3	-1051.9	-1028.8	-11.5	289.0	-289.0	0.0	0.0
	3	4	-1022.3	-1022.3	0.0	284.0	-284.0	0.0	0.0
	4	5	-1028.8	-1051.8	11.5	289.0	-289.0	0.0	0.0
	5	6	-705.5	-781.9	38.2	206.6	-206.6	0.0	0.0
10F	1	2	-927.2	-846.6	-40.3	246.3	-246.3	0.0	0.0
	2	3	-1195.3	-1175.0	-10.2	329.2	-329.2	0.0	0.0
	3	4	-1163.8	-1163.8	0.0	323.3	-323.3	0.0	0.0
	4	5	-1174.9	-1195.3	10.2	329.2	-329.2	0.0	0.0
	5	6	-846.6	-927.2	40.3	246.4	-246.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	-1050.0	-952.6	-48.7	278.1	-278.1	0.0	0.0
	2	3	-1281.7	-1254.2	-13.7	352.2	-352.2	0.0	0.0
	3	4	-1227.3	-1227.3	0.0	340.9	-340.9	0.0	0.0
	4	5	-1254.1	-1281.6	13.7	352.2	-352.2	0.0	0.0
	5	6	-952.7	-1050.1	48.7	278.2	-278.2	0.0	0.0
8F	1	2	-1771.7	-1639.2	-66.2	473.7	-473.7	0.0	0.0
	2	3	-1189.0	-1207.7	9.3	332.9	-332.9	0.0	0.0
	3	4	-1212.7	-1212.7	0.0	336.9	-336.9	0.0	0.0
	4	5	-1207.6	-1188.9	-9.3	332.9	-332.9	0.0	0.0
	5	6	-1639.4	-1771.8	66.2	473.8	-473.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1872.7	-1746.9	-62.9	502.7	-502.7	0.0	0.0
	2	3	-1209.5	-1212.5	1.5	336.4	-336.4	0.0	0.0
	3	4	-1191.9	-1191.9	0.0	331.1	-331.1	0.0	0.0
	4	5	-1212.4	-1209.4	-1.5	336.4	-336.4	0.0	0.0
	5	6	-1747.0	-1872.8	62.9	502.8	-502.8	0.0	0.0
6F	1	2	-2022.9	-1882.7	-70.1	542.4	-542.4	0.0	0.0
	2	3	-1239.3	-1252.1	6.4	346.0	-346.0	0.0	0.0
	3	4	-1233.9	-1233.9	0.0	342.7	-342.7	0.0	0.0
	4	5	-1252.0	-1239.3	-6.4	346.0	-346.0	0.0	0.0
	5	6	-1882.8	-2023.0	70.1	542.5	-542.5	0.0	0.0
5F	1	2	-2156.2	-2051.2	-52.5	584.4	-584.4	0.0	0.0
	2	3	-1288.5	-1301.5	6.5	359.7	-359.7	0.0	0.0
	3	4	-1279.9	-1279.9	0.0	355.5	-355.5	0.0	0.0
	4	5	-1301.4	-1288.4	-6.5	359.7	-359.7	0.0	0.0
	5	6	-2051.3	-2156.3	52.5	584.4	-584.4	0.0	0.0
4F	1	2	-2238.4	-2157.8	-40.3	610.6	-610.6	0.0	0.0
	2	3	-1290.5	-1304.1	6.8	360.4	-360.4	0.0	0.0
	3	4	-1284.8	-1284.8	0.0	356.9	-356.9	0.0	0.0
	4	5	-1304.0	-1290.4	-6.8	360.3	-360.3	0.0	0.0
	5	6	-2157.9	-2238.4	40.3	610.6	-610.6	0.0	0.0
3F	1	2	-2290.4	-2203.4	-43.5	624.1	-624.1	0.0	0.0
	2	3	-1235.7	-1253.3	8.8	345.7	-345.7	0.0	0.0
	3	4	-1243.7	-1243.7	0.0	345.5	-345.5	0.0	0.0
	4	5	-1253.3	-1235.7	-8.8	345.7	-345.7	0.0	0.0
	5	6	-2203.4	-2290.4	43.5	624.1	-624.1	0.0	0.0
2F	1	2	-1966.3	-1907.2	-29.5	538.0	-538.0	0.0	0.0
	2	3	-1018.7	-1042.2	11.7	286.2	-286.2	0.0	0.0
	3	4	-1048.6	-1048.6	0.0	291.3	-291.3	0.0	0.0
	4	5	-1042.1	-1018.7	-11.7	286.2	-286.2	0.0	0.0
	5	6	-1907.3	-1966.3	29.5	538.0	-538.0	0.0	0.0
1F	1	2	-2455.0	-1753.1	-351.0	584.5	-584.5	0.0	0.0
	2	3	-1300.1	-1353.5	26.7	368.6	-368.6	0.0	0.0
	3	4	-1390.9	-1390.9	-0.0	386.4	-386.4	0.0	0.0
	4	5	-1353.5	-1300.1	-26.7	368.6	-368.6	0.0	0.0
	5	6	-1753.1	-2455.0	351.0	584.5	-584.5	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	211.2	155.7	-27.7	-91.7	91.7	-398.9	398.9
		2	168.1	136.3	-15.9	-76.1	76.1	-621.5	621.5
		3	28.8	25.2	-1.8	-13.5	13.5	-657.5	657.5
		4	-19.9	-17.8	1.0	9.4	-9.4	-657.6	657.6
		5	-159.9	-129.6	15.2	72.4	-72.4	-621.6	621.6
		6	-206.9	-152.3	27.3	89.8	-89.8	-398.2	398.2
12F	13F	1	112.0	119.4	3.7	-57.9	57.9	-785.3	785.3
		2	110.8	111.3	0.3	-55.5	55.5	-1151.1	1151.1
		3	22.1	21.7	-0.2	-11.0	11.0	-1226.0	1226.0
		4	-16.5	-15.8	0.3	8.1	-8.1	-1226.1	1226.1
		5	-105.7	-105.9	-0.1	52.9	-52.9	-1151.2	1151.2
		6	-109.7	-116.8	-3.5	56.6	-56.6	-783.5	783.5
11F	12F	1	128.0	120.6	-3.7	-61.8	61.8	-1166.4	1166.4
		2	114.2	109.2	-2.5	-55.5	55.5	-1683.2	1683.2
		3	21.9	21.3	-0.3	-10.7	10.7	-1794.0	1794.0
		4	-16.0	-15.4	0.3	7.8	-7.8	-1794.2	1794.2
		5	-108.9	-103.9	2.5	52.9	-52.9	-1683.2	1683.2

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	6	-125.5	-118.0	3.8	60.5	-60.5	-1163.6	1163.6
10F	11F	1	123.4	121.7	-0.8	-61.3	61.3	-1550.4	1550.4
		2	112.9	110.5	-1.2	-55.9	55.9	-2226.9	2226.9
		3	22.1	21.5	-0.3	-10.9	10.9	-2372.5	2372.5
		4	-16.3	-15.6	0.4	8.0	-8.0	-2372.8	2372.8
		5	-107.8	-105.2	1.3	53.2	-53.2	-2226.9	2226.9
		6	-121.0	-119.0	1.0	60.0	-60.0	-1546.6	1546.6
9F	10F	1	112.5	106.3	-3.1	-54.7	54.7	-1933.6	1933.6
		2	102.0	97.2	-2.4	-49.8	49.8	-2775.0	2775.0
		3	20.9	21.4	0.3	-10.6	10.6	-2953.0	2953.0
		4	-15.7	-15.9	-0.1	7.9	-7.9	-2953.3	2953.3
		5	-97.4	-92.2	2.6	47.4	-47.4	-2774.8	2774.8
		6	-110.5	-104.0	3.3	53.6	-53.6	-1928.9	1928.9
8F	9F	1	120.4	141.2	10.4	-65.0	65.0	-2314.6	2314.6
		2	108.1	124.6	8.2	-57.8	57.8	-3324.6	3324.6
		3	18.9	17.2	-0.9	-9.0	9.0	-3532.9	3532.9
		4	-14.4	-12.2	1.1	6.6	-6.6	-3533.3	3533.3
		5	-103.9	-119.4	-7.8	55.5	-55.5	-3324.4	3324.4
		6	-118.4	-137.9	-9.8	63.7	-63.7	-2309.1	2309.1
7F	8F	1	211.2	175.9	-17.7	-96.8	96.8	-2743.5	2743.5
		2	184.8	155.1	-14.9	-85.0	85.0	-3845.0	3845.0
		3	16.4	17.1	0.3	-8.4	8.4	-4119.8	4119.8
		4	-12.5	-12.5	-0.0	6.2	-6.2	-4120.3	4120.3
		5	-179.5	-149.8	14.8	82.3	-82.3	-3845.7	3845.7
		6	-207.9	-172.4	17.8	95.1	-95.1	-2736.9	2736.9
6F	7F	1	162.1	147.5	-7.3	-77.4	77.4	-3166.2	3166.2
		2	141.4	126.2	-7.6	-66.9	66.9	-4368.2	4368.2
		3	15.0	14.8	-0.1	-7.5	7.5	-4704.0	4704.0
		4	-11.8	-10.8	0.5	5.7	-5.7	-4704.5	4704.5
		5	-137.4	-121.7	7.8	64.8	-64.8	-4369.7	4369.7
		6	-159.7	-144.5	7.6	76.1	-76.1	-3158.6	3158.6
5F	6F	1	136.4	110.1	-13.2	-61.6	61.6	-3572.2	3572.2
		2	113.5	91.6	-11.0	-51.3	51.3	-4901.2	4901.2
		3	11.4	10.7	-0.3	-5.5	5.5	-5285.8	5285.8
		4	-9.2	-7.8	0.7	4.2	-4.2	-5286.5	5286.5
		5	-110.7	-88.3	11.2	49.8	-49.8	-4903.4	4903.4
		6	-134.9	-107.8	13.5	60.7	-60.7	-3563.9	3563.9
4F	5F	1	149.1	120.6	-14.2	-67.4	67.4	-3975.2	3975.2
		2	122.9	98.7	-12.1	-55.4	55.4	-5445.0	5445.0
		3	12.8	11.6	-0.6	-6.1	6.1	-5871.5	5871.5
		4	-10.8	-8.8	1.0	4.9	-4.9	-5872.2	5872.2
		5	-120.4	-95.5	12.4	54.0	-54.0	-5447.6	5447.6
		6	-147.9	-118.5	14.7	66.6	-66.6	-3966.2	3966.2
3F	4F	1	106.2	94.2	-6.0	-50.1	50.1	-4372.9	4372.9
		2	81.3	67.8	-6.8	-37.3	37.3	-6000.6	6000.6
		3	8.2	8.3	0.0	-4.1	4.1	-6461.1	6461.1
		4	-7.2	-6.1	0.6	3.3	-3.3	-6461.7	6461.7
		5	-80.0	-65.5	7.3	36.4	-36.4	-6003.5	6003.5
		6	-105.7	-92.6	6.6	49.6	-49.6	-4363.5	4363.5
2F	3F	1	80.5	59.2	-10.7	-34.9	34.9	-4754.1	4754.1
		2	56.8	45.9	-5.4	-25.7	25.7	-6565.1	6565.1
		3	5.2	4.3	-0.5	-2.4	2.4	-7048.0	7048.0
		4	-4.9	-2.9	1.0	2.0	-2.0	-7048.7	7048.7
		5	-56.3	-44.5	5.9	25.2	-25.2	-6568.2	6568.2
		6	-80.6	-58.1	11.2	34.7	-34.7	-4744.4	4744.4
1F	2F	1	66.9	92.6	12.9	-34.5	34.5	-5120.7	5120.7
		2	20.1	4.2	-7.9	-5.3	5.3	-7139.1	7139.1
		3	2.8	4.5	0.9	-1.6	1.6	-7633.1	7633.1
		4	-3.0	-3.7	-0.4	1.4	-1.4	-7633.9	7633.9
		5	-20.3	-3.4	8.5	5.1	-5.1	-7142.4	7142.4
		6	-67.3	-92.0	-12.3	34.5	-34.5	-5110.9	5110.9

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-145.8	-8.8	68.5	38.6	-38.6	35.0	-35.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	2	-493.9	-318.1	87.9	203.0	-203.0	78.3	-78.3
		3	-719.8	-498.9	110.5	304.7	-304.7	-9.0	9.0
		4	-719.8	-498.8	110.5	304.7	-304.7	9.1	-9.1
		5	-493.9	-318.1	87.9	203.0	-203.0	-78.4	78.4
		6	-145.8	-8.8	68.5	38.7	-38.7	-35.0	35.0
12F	13F	1	-358.4	-183.0	87.7	135.3	-135.3	134.9	-134.9
		2	-689.6	-549.3	70.1	309.7	-309.7	174.0	-174.0
		3	-833.4	-693.8	69.8	381.8	-381.8	-9.6	9.6
		4	-833.4	-693.7	69.8	381.8	-381.8	9.7	-9.7
		5	-689.6	-549.3	70.1	309.7	-309.7	-174.1	174.1
		6	-358.4	-183.0	87.7	135.4	-135.4	-134.8	134.8
11F	12F	1	-420.1	-295.5	62.3	177.8	-177.8	297.4	-297.4
		2	-864.0	-746.8	58.6	400.2	-400.2	261.1	-261.1
		3	-1014.0	-891.5	61.3	473.4	-473.4	-12.2	12.2
		4	-1014.0	-891.4	61.3	473.4	-473.4	12.3	-12.3
		5	-864.0	-746.8	58.6	400.2	-400.2	-261.3	261.3
		6	-420.2	-295.5	62.3	177.8	-177.8	-297.4	297.4
10F	11F	1	-486.3	-377.6	54.4	216.0	-216.0	508.0	-508.0
		2	-1010.6	-910.7	49.9	480.3	-480.3	347.8	-347.8
		3	-1159.7	-1054.1	52.8	553.4	-553.4	-15.9	15.9
		4	-1159.6	-1054.0	52.8	553.4	-553.4	16.0	-16.0
		5	-1010.6	-910.7	49.9	480.3	-480.3	-348.0	348.0
		6	-486.4	-377.6	54.4	216.0	-216.0	-508.0	508.0
9F	10F	1	-549.6	-451.1	49.3	250.2	-250.2	758.0	-758.0
		2	-1131.2	-1068.3	31.5	549.9	-549.9	434.7	-434.7
		3	-1284.7	-1236.9	23.9	630.4	-630.4	-20.6	20.6
		4	-1284.7	-1236.9	23.9	630.4	-630.4	20.6	-20.6
		5	-1131.2	-1068.3	31.5	549.9	-549.9	-434.9	434.9
		6	-549.6	-451.1	49.3	250.2	-250.2	-758.0	758.0
8F	9F	1	-599.0	-834.3	-117.7	356.1	-356.1	1040.8	-1040.8
		2	-1166.0	-1323.9	-78.9	618.6	-618.6	513.9	-513.9
		3	-1244.6	-1305.6	-30.5	633.6	-633.6	-30.2	30.2
		4	-1244.6	-1305.5	-30.5	633.6	-633.6	30.2	-30.2
		5	-1166.0	-1323.9	-78.9	618.6	-618.6	-514.0	514.0
		6	-599.0	-834.3	-117.7	356.1	-356.1	-1040.8	1040.8
7F	8F	1	-937.4	-848.1	44.7	446.4	-446.4	1521.6	-1521.6
		2	-1504.4	-1362.9	70.7	716.8	-716.8	377.5	-377.5
		3	-1114.8	-1161.1	-23.1	569.0	-569.0	-24.7	24.7
		4	-1114.8	-1161.1	-23.1	569.0	-569.0	24.7	-24.7
		5	-1504.4	-1362.9	70.7	716.8	-716.8	-377.8	377.8
		6	-937.5	-848.1	44.7	446.4	-446.4	-1521.6	1521.6
6F	7F	1	-1024.6	-913.6	55.5	484.6	-484.6	2030.6	-2030.6
		2	-1593.5	-1455.7	68.9	762.3	-762.3	215.1	-215.1
		3	-1243.3	-1234.9	4.2	619.6	-619.6	-28.6	28.6
		4	-1243.2	-1234.9	4.2	619.5	-619.5	28.7	-28.7
		5	-1593.5	-1455.7	68.9	762.3	-762.3	-215.5	215.5
		6	-1024.7	-913.6	55.5	484.6	-484.6	-2030.7	2030.7
5F	6F	1	-1109.3	-1070.4	19.5	544.9	-544.9	2580.1	-2580.1
		2	-1666.3	-1539.4	63.4	801.4	-801.4	23.1	-23.1
		3	-1251.1	-1285.4	-17.2	634.1	-634.1	-30.3	30.3
		4	-1251.0	-1285.4	-17.2	634.1	-634.1	30.4	-30.4
		5	-1666.3	-1539.4	63.4	801.4	-801.4	-23.7	23.7
		6	-1109.4	-1070.4	19.5	545.0	-545.0	-2580.2	2580.2
4F	5F	1	-1085.8	-1050.0	17.9	533.9	-533.9	3170.9	-3170.9
		2	-1800.2	-1652.9	73.7	863.3	-863.3	-197.3	197.3
		3	-1296.0	-1318.8	-11.4	653.7	-653.7	-33.0	33.0
		4	-1296.0	-1318.8	-11.4	653.7	-653.7	33.1	-33.1
		5	-1800.3	-1652.9	73.7	863.3	-863.3	196.6	-196.6
		6	-1085.8	-1050.0	17.9	534.0	-534.0	-3171.0	3171.0
3F	4F	1	-1188.4	-1170.5	9.0	589.7	-589.7	3787.5	-3787.5
		2	-1795.4	-1745.0	25.2	885.1	-885.1	-443.3	443.3
		3	-1270.0	-1369.9	-49.9	660.0	-660.0	-35.0	35.0
		4	-1270.0	-1369.9	-49.9	660.0	-660.0	35.0	-35.0
		5	-1795.4	-1745.0	25.2	885.1	-885.1	442.5	-442.5
		6	-1188.4	-1170.5	9.0	589.7	-589.7	-3787.6	3787.6

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	1	-1119.9	-1460.1	-170.1	645.0	-645.0	4417.7	-4417.7
		2	-1694.1	-1925.7	-115.8	904.9	-904.9	-717.2	717.2
		3	-1127.1	-1484.5	-178.7	652.9	-652.9	-33.7	33.7
		4	-1127.1	-1484.5	-178.7	652.9	-652.9	33.7	-33.7
		5	-1694.1	-1925.7	-115.8	904.9	-904.9	716.5	-716.5
		6	-1119.9	-1460.2	-170.1	645.0	-645.0	-4417.9	4417.9
1F	2F	1	-506.2	-2455.0	-974.4	640.3	-640.3	4960.1	-4960.1
		2	-1000.3	-3053.2	-1026.5	876.4	-876.4	-965.7	965.7
		3	-606.2	-2744.4	-1069.1	724.4	-724.4	-27.6	27.6
		4	-606.2	-2744.4	-1069.1	724.4	-724.4	27.5	-27.5
		5	-1000.3	-3053.2	-1026.5	876.4	-876.4	964.9	-964.9
		6	-506.2	-2455.0	-974.4	640.3	-640.3	-4960.3	4960.3

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	145.8	8.8	-68.5	-38.6	38.6	-35.0	35.0
		2	493.9	318.1	-87.9	-203.0	203.0	-78.3	78.3
		3	719.8	498.9	-110.5	-304.7	304.7	9.0	-9.0
		4	719.8	498.8	-110.5	-304.7	304.7	-9.1	9.1
		5	493.9	318.1	-87.9	-203.0	203.0	78.4	-78.4
		6	145.8	8.8	-68.5	-38.7	38.7	35.0	-35.0
12F	13F	1	358.4	183.0	-87.7	-135.3	135.3	-134.9	134.9
		2	689.6	549.3	-70.1	-309.7	309.7	-174.0	174.0
		3	833.4	693.8	-69.8	-381.8	381.8	9.6	-9.6
		4	833.4	693.7	-69.8	-381.8	381.8	-9.7	9.7
		5	689.6	549.3	-70.1	-309.7	309.7	174.1	-174.1
		6	358.4	183.0	-87.7	-135.4	135.4	134.8	-134.8
11F	12F	1	420.1	295.5	-62.3	-177.8	177.8	-297.4	297.4
		2	864.0	746.8	-58.6	-400.2	400.2	-261.1	261.1
		3	1014.0	891.5	-61.3	-473.4	473.4	12.2	-12.2
		4	1014.0	891.4	-61.3	-473.4	473.4	-12.3	12.3
		5	864.0	746.8	-58.6	-400.2	400.2	261.3	-261.3
		6	420.2	295.5	-62.3	-177.8	177.8	297.4	-297.4
10F	11F	1	486.3	377.6	-54.4	-216.0	216.0	-508.0	508.0
		2	1010.6	910.7	-49.9	-480.3	480.3	-347.8	347.8
		3	1159.7	1054.1	-52.8	-553.4	553.4	15.9	-15.9
		4	1159.6	1054.0	-52.8	-553.4	553.4	-16.0	16.0
		5	1010.6	910.7	-49.9	-480.3	480.3	348.0	-348.0
		6	486.4	377.6	-54.4	-216.0	216.0	508.0	-508.0
9F	10F	1	549.6	451.1	-49.3	-250.2	250.2	-758.0	758.0
		2	1131.2	1068.3	-31.5	-549.9	549.9	-434.7	434.7
		3	1284.7	1236.9	-23.9	-630.4	630.4	20.6	-20.6
		4	1284.7	1236.9	-23.9	-630.4	630.4	-20.6	20.6
		5	1131.2	1068.3	-31.5	-549.9	549.9	434.9	-434.9
		6	549.6	451.1	-49.3	-250.2	250.2	758.0	-758.0
8F	9F	1	599.0	834.3	117.7	-356.1	356.1	-1040.8	1040.8
		2	1166.0	1323.9	78.9	-618.6	618.6	-513.9	513.9
		3	1244.6	1305.6	30.5	-633.6	633.6	30.2	-30.2
		4	1244.6	1305.5	30.5	-633.6	633.6	-30.2	30.2
		5	1166.0	1323.9	78.9	-618.6	618.6	514.0	-514.0
		6	599.0	834.3	117.7	-356.1	356.1	1040.8	-1040.8
7F	8F	1	937.4	848.1	-44.7	-446.4	446.4	-1521.6	1521.6
		2	1504.4	1362.9	-70.7	-716.8	716.8	-377.5	377.5
		3	1114.8	1161.1	23.1	-569.0	569.0	24.7	-24.7
		4	1114.8	1161.1	23.1	-569.0	569.0	-24.7	24.7
		5	1504.4	1362.9	-70.7	-716.8	716.8	377.8	-377.8
		6	937.5	848.1	-44.7	-446.4	446.4	1521.6	-1521.6
6F	7F	1	1024.6	913.6	-55.5	-484.6	484.6	-2030.6	2030.6
		2	1593.5	1455.7	-68.9	-762.3	762.3	-215.1	215.1
		3	1243.3	1234.9	-4.2	-619.6	619.6	28.6	-28.6
		4	1243.2	1234.9	-4.2	-619.5	619.5	-28.7	28.7
		5	1593.5	1455.7	-68.9	-762.3	762.3	215.5	-215.5
		6	1024.7	913.6	-55.5	-484.6	484.6	2030.7	-2030.7
5F	6F	1	1109.3	1070.4	-19.5	-544.9	544.9	-2580.1	2580.1
		2	1666.3	1539.4	-63.4	-801.4	801.4	-23.1	23.1

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	3	1251.1	1285.4	17.2	-634.1	634.1	30.3	-30.3
		4	1251.0	1285.4	17.2	-634.1	634.1	-30.4	30.4
		5	1666.3	1539.4	-63.4	-801.4	801.4	23.7	-23.7
		6	1109.4	1070.4	-19.5	-545.0	545.0	2580.2	-2580.2
4F	5F	1	1085.8	1050.0	-17.9	-533.9	533.9	-3170.9	3170.9
		2	1800.2	1652.9	-73.7	-863.3	863.3	197.3	-197.3
		3	1296.0	1318.8	11.4	-653.7	653.7	33.0	-33.0
		4	1296.0	1318.8	11.4	-653.7	653.7	-33.1	33.1
		5	1800.3	1652.9	-73.7	-863.3	863.3	-196.6	196.6
		6	1085.8	1050.0	-17.9	-534.0	534.0	3171.0	-3171.0
3F	4F	1	1188.4	1170.5	-9.0	-589.7	589.7	-3787.5	3787.5
		2	1795.4	1745.0	-25.2	-885.1	885.1	443.3	-443.3
		3	1270.0	1369.9	49.9	-660.0	660.0	35.0	-35.0
		4	1270.0	1369.9	49.9	-660.0	660.0	-35.0	35.0
		5	1795.4	1745.0	-25.2	-885.1	885.1	-442.5	442.5
		6	1188.4	1170.5	-9.0	-589.7	589.7	3787.6	-3787.6
2F	3F	1	1119.9	1460.1	170.1	-645.0	645.0	-4417.7	4417.7
		2	1694.1	1925.7	115.8	-904.9	904.9	717.2	-717.2
		3	1127.1	1484.5	178.7	-652.9	652.9	33.7	-33.7
		4	1127.1	1484.5	178.7	-652.9	652.9	-33.7	33.7
		5	1694.1	1925.7	115.8	-904.9	904.9	-716.5	716.5
		6	1119.9	1460.2	170.1	-645.0	645.0	4417.9	-4417.9
1F	2F	1	506.2	2455.0	974.4	-640.3	640.3	-4960.1	4960.1
		2	1000.3	3053.2	1026.5	-876.4	876.4	965.7	-965.7
		3	606.2	2744.4	1069.1	-724.4	724.4	27.6	-27.6
		4	606.2	2744.4	1069.1	-724.4	724.4	-27.5	27.5
		5	1000.3	3053.2	1026.5	-876.4	876.4	-964.9	964.9
		6	506.2	2455.0	974.4	-640.3	640.3	4960.3	-4960.3

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	1	2	-290.9	-119.5	58.9	136.0	22.0	0.0	0.0
	2	3	-103.2	45.4	70.3	87.0	71.0	0.0	0.0
	3	4	-70.5	103.8	57.5	74.4	83.6	0.0	0.0
	4	5	-46.1	110.8	66.1	70.0	88.0	0.0	0.0
	5	6	106.3	279.1	58.2	25.5	132.5	0.0	0.0
13F	1	2	-366.0	-206.8	39.6	144.4	-14.7	0.0	0.0
	2	3	-126.4	8.1	51.9	81.3	48.4	0.0	0.0
	3	4	-51.8	94.2	46.2	59.0	70.8	0.0	0.0
	4	5	-3.7	135.1	49.8	46.6	83.1	0.0	0.0
	5	6	190.3	350.0	39.4	-10.2	139.9	0.0	0.0
12F	1	2	-336.7	-183.8	42.7	137.2	-7.4	0.0	0.0
	2	3	-120.5	11.9	53.0	80.0	49.8	0.0	0.0
	3	4	-52.9	92.8	46.4	59.3	70.4	0.0	0.0
	4	5	-8.9	128.4	50.6	48.3	81.5	0.0	0.0
	5	6	167.8	321.4	42.4	-3.1	132.8	0.0	0.0
11F	1	2	-332.0	-177.1	41.7	135.6	-5.8	0.0	0.0
	2	3	-122.7	12.4	51.7	80.2	49.6	0.0	0.0
	3	4	-53.5	93.0	46.0	59.4	70.4	0.0	0.0
	4	5	-9.3	130.1	49.5	48.1	81.7	0.0	0.0
	5	6	161.2	316.8	41.4	-1.5	131.3	0.0	0.0
10F	1	2	-318.9	-164.4	42.0	132.0	-2.3	0.0	0.0
	2	3	-122.7	13.9	50.9	80.0	49.8	0.0	0.0
	3	4	-54.6	92.8	45.5	59.6	70.2	0.0	0.0
	4	5	-11.0	129.7	48.9	48.4	81.4	0.0	0.0
	5	6	149.1	304.1	41.7	1.9	127.8	0.0	0.0
9F	1	2	-308.1	-152.8	41.6	128.9	0.9	0.0	0.0
	2	3	-123.7	16.6	49.1	79.7	50.0	0.0	0.0
	3	4	-55.2	91.9	45.7	59.8	70.0	0.0	0.0
	4	5	-13.6	130.4	47.2	48.6	81.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	5	6	138.5	294.3	41.3	4.8	125.0	0.0	0.0
8F	1	2	-464.6	-305.6	48.5	176.8	-37.2	0.0	0.0
	2	3	-102.0	27.0	54.7	75.3	54.5	0.0	0.0
	3	4	-56.6	93.5	44.1	59.8	70.0	0.0	0.0
	4	5	-22.3	111.0	52.6	52.6	77.2	0.0	0.0
	5	6	283.7	444.0	47.9	-31.3	170.8	0.0	0.0
7F	1	2	-446.3	-283.3	46.5	171.1	-31.6	0.0	0.0
	2	3	-107.9	29.5	50.5	75.8	54.0	0.0	0.0
	3	4	-58.3	92.3	43.9	60.1	69.6	0.0	0.0
	4	5	-24.7	115.9	48.9	52.2	77.5	0.0	0.0
	5	6	263.5	427.4	46.1	-26.2	165.7	0.0	0.0
6F	1	2	-375.8	-215.5	47.9	151.9	-12.3	0.0	0.0
	2	3	-101.5	38.0	49.5	73.7	56.1	0.0	0.0
	3	4	-61.6	90.1	43.3	60.9	68.8	0.0	0.0
	4	5	-34.3	108.1	48.0	54.6	75.1	0.0	0.0
	5	6	199.0	360.2	47.5	-7.9	147.4	0.0	0.0
5F	1	2	-345.9	-182.5	46.3	143.2	-3.6	0.0	0.0
	2	3	-103.6	42.5	46.2	73.4	56.4	0.0	0.0
	3	4	-64.6	89.0	42.4	61.5	68.3	0.0	0.0
	4	5	-39.1	108.8	45.3	55.2	74.6	0.0	0.0
	5	6	167.8	331.7	46.1	0.4	139.2	0.0	0.0
4F	1	2	-304.9	-140.2	45.7	131.6	8.0	0.0	0.0
	2	3	-101.7	48.2	44.2	72.3	57.4	0.0	0.0
	3	4	-67.4	87.5	41.7	62.1	67.7	0.0	0.0
	4	5	-45.3	105.9	43.7	56.5	73.3	0.0	0.0
	5	6	128.0	293.0	45.5	11.3	128.2	0.0	0.0
3F	1	2	-237.0	-74.2	46.6	113.0	26.6	0.0	0.0
	2	3	-94.5	57.5	43.2	70.0	59.7	0.0	0.0
	3	4	-70.7	84.8	41.4	62.9	66.8	0.0	0.0
	4	5	-55.6	97.3	42.8	59.1	70.7	0.0	0.0
	5	6	65.4	228.4	46.5	29.0	110.6	0.0	0.0
2F	1	2	-170.8	-3.9	44.6	94.0	45.5	0.0	0.0
	2	3	-86.5	67.3	42.3	67.5	62.2	0.0	0.0
	3	4	-74.4	82.2	40.9	63.8	66.0	0.0	0.0
	4	5	-66.4	87.9	42.1	61.9	67.9	0.0	0.0
	5	6	-1.1	165.8	44.6	46.9	92.7	0.0	0.0
1F	1	2	-110.2	386.8	279.0	222.7	299.5	0.0	0.0
	2	3	-395.3	330.5	164.6	270.1	252.1	0.0	0.0
	3	4	-334.6	336.1	192.1	260.9	261.3	0.0	0.0
	4	5	-329.5	395.5	165.0	251.9	270.2	0.0	0.0
	5	6	-387.3	109.7	279.0	299.6	222.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	187.7	110.9	38.4	-41.5	41.5	0.0	0.0
	2	3	468.1	416.1	26.0	-122.8	122.8	0.0	0.0
	3	4	403.8	402.4	0.7	-112.0	112.0	0.0	0.0
	4	5	423.7	476.2	-26.3	-125.0	125.0	0.0	0.0
	5	6	106.8	185.1	-39.2	-40.5	40.5	0.0	0.0
13F	1	2	454.5	395.0	29.7	-118.0	118.0	0.0	0.0
	2	3	793.4	765.8	13.8	-216.6	216.6	0.0	0.0
	3	4	773.4	772.8	0.3	-214.7	214.7	0.0	0.0
	4	5	775.1	802.8	-13.9	-219.2	219.2	0.0	0.0
	5	6	391.3	451.4	-30.1	-117.0	117.0	0.0	0.0
12F	1	2	713.2	625.9	43.7	-186.0	186.0	0.0	0.0
	2	3	1003.2	973.4	14.9	-274.5	274.5	0.0	0.0
	3	4	973.7	972.9	0.4	-270.4	270.4	0.0	0.0
	4	5	982.2	1012.2	-15.0	-277.0	277.0	0.0	0.0
	5	6	622.1	710.3	-44.1	-185.1	185.1	0.0	0.0
11F	1	2	889.2	795.2	47.0	-233.9	233.9	0.0	0.0
	2	3	1174.9	1147.1	13.9	-322.5	322.5	0.0	0.0
	3	4	1141.7	1141.0	0.3	-317.0	317.0	0.0	0.0
	4	5	1155.8	1183.8	-14.0	-324.9	324.9	0.0	0.0
	5	6	791.6	886.3	-47.4	-233.0	233.0	0.0	0.0
10F	1	2	1038.6	940.4	49.1	-274.9	274.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	2	3	1324.0	1299.1	12.4	-364.3	364.3	0.0	0.0
	3	4	1288.1	1287.4	0.3	-357.7	357.7	0.0	0.0
	4	5	1307.6	1332.6	-12.5	-366.7	366.7	0.0	0.0
	5	6	937.0	1035.8	-49.4	-274.0	274.0	0.0	0.0
9F	1	2	1188.0	1068.0	60.0	-313.3	313.3	0.0	0.0
	2	3	1428.7	1396.1	16.3	-392.3	392.3	0.0	0.0
	3	4	1367.5	1366.9	0.3	-379.8	379.8	0.0	0.0
	4	5	1404.1	1436.8	-16.4	-394.6	394.6	0.0	0.0
	5	6	1064.6	1185.2	-60.3	-312.5	312.5	0.0	0.0
8F	1	2	1967.3	1807.0	80.2	-524.2	524.2	0.0	0.0
	2	3	1325.2	1346.3	-10.6	-371.0	371.0	0.0	0.0
	3	4	1353.1	1352.6	0.3	-375.8	375.8	0.0	0.0
	4	5	1354.4	1333.7	10.3	-373.3	373.3	0.0	0.0
	5	6	1801.2	1962.7	-80.7	-522.8	522.8	0.0	0.0
7F	1	2	2071.1	1918.8	76.2	-554.2	554.2	0.0	0.0
	2	3	1345.6	1348.2	-1.3	-374.1	374.1	0.0	0.0
	3	4	1325.5	1325.0	0.2	-368.1	368.1	0.0	0.0
	4	5	1355.5	1353.3	1.1	-376.2	376.2	0.0	0.0
	5	6	1913.4	2066.6	-76.6	-552.8	552.8	0.0	0.0
6F	1	2	2243.5	2073.5	85.0	-599.6	599.6	0.0	0.0
	2	3	1382.2	1396.3	-7.1	-385.9	385.9	0.0	0.0
	3	4	1375.9	1375.5	0.2	-382.1	382.1	0.0	0.0
	4	5	1402.5	1388.7	6.9	-387.7	387.7	0.0	0.0
	5	6	2068.8	2239.6	-85.4	-598.4	598.4	0.0	0.0
5F	1	2	2393.2	2265.0	64.1	-647.0	647.0	0.0	0.0
	2	3	1441.3	1456.0	-7.4	-402.4	402.4	0.0	0.0
	3	4	1431.8	1431.6	0.1	-397.7	397.7	0.0	0.0
	4	5	1461.3	1446.7	7.3	-403.9	403.9	0.0	0.0
	5	6	2261.1	2389.8	-64.3	-646.0	646.0	0.0	0.0
4F	1	2	2487.9	2388.9	49.5	-677.3	677.3	0.0	0.0
	2	3	1447.5	1463.3	-7.9	-404.3	404.3	0.0	0.0
	3	4	1441.7	1441.6	0.1	-400.5	400.5	0.0	0.0
	4	5	1467.6	1451.9	7.9	-405.5	405.5	0.0	0.0
	5	6	2385.8	2485.1	-49.6	-676.5	676.5	0.0	0.0
3F	1	2	2551.3	2445.0	53.1	-693.9	693.9	0.0	0.0
	2	3	1388.9	1409.7	-10.4	-388.7	388.7	0.0	0.0
	3	4	1398.9	1398.8	0.1	-388.6	388.6	0.0	0.0
	4	5	1412.7	1392.0	10.3	-389.5	389.5	0.0	0.0
	5	6	2442.8	2549.3	-53.3	-693.4	693.4	0.0	0.0
2F	1	2	2177.5	2102.6	37.5	-594.5	594.5	0.0	0.0
	2	3	1137.7	1165.5	-13.9	-319.9	319.9	0.0	0.0
	3	4	1172.9	1172.9	0.0	-325.8	325.8	0.0	0.0
	4	5	1167.1	1139.4	13.8	-320.3	320.3	0.0	0.0
	5	6	2101.4	2176.5	-37.5	-594.1	594.1	0.0	0.0
1F	1	2	2606.4	1849.9	378.3	-618.9	618.9	0.0	0.0
	2	3	1376.6	1430.7	-27.0	-389.9	389.9	0.0	0.0
	3	4	1467.2	1467.3	-0.1	-407.6	407.6	0.0	0.0
	4	5	1430.9	1376.7	27.1	-389.9	389.9	0.0	0.0
	5	6	1849.8	2606.2	-378.2	-618.9	618.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-187.7	-110.9	-38.4	41.5	-41.5	0.0	0.0
	2	3	-468.1	-416.1	-26.0	122.8	-122.8	0.0	0.0
	3	4	-403.8	-402.4	-0.7	112.0	-112.0	0.0	0.0
	4	5	-423.7	-476.2	26.3	125.0	-125.0	0.0	0.0
	5	6	-106.8	-185.1	39.2	40.5	-40.5	0.0	0.0
13F	1	2	-454.5	-395.0	-29.7	118.0	-118.0	0.0	0.0
	2	3	-793.4	-765.8	-13.8	216.6	-216.6	0.0	0.0
	3	4	-773.4	-772.8	-0.3	214.7	-214.7	0.0	0.0
	4	5	-775.1	-802.8	13.9	219.2	-219.2	0.0	0.0
	5	6	-391.3	-451.4	30.1	117.0	-117.0	0.0	0.0
12F	1	2	-713.2	-625.9	-43.7	186.0	-186.0	0.0	0.0
	2	3	-1003.2	-973.4	-14.9	274.5	-274.5	0.0	0.0
	3	4	-973.7	-972.9	-0.4	270.4	-270.4	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	4	5	-982.2	-1012.2	15.0	277.0	-277.0	0.0	0.0
	5	6	-622.1	-710.3	44.1	185.1	-185.1	0.0	0.0
11F	1	2	-889.2	-795.2	-47.0	233.9	-233.9	0.0	0.0
	2	3	-1174.9	-1147.1	-13.9	322.5	-322.5	0.0	0.0
	3	4	-1141.7	-1141.0	-0.3	317.0	-317.0	0.0	0.0
	4	5	-1155.8	-1183.8	14.0	324.9	-324.9	0.0	0.0
	5	6	-791.6	-886.3	47.4	233.0	-233.0	0.0	0.0
10F	1	2	-1038.6	-940.4	-49.1	274.9	-274.9	0.0	0.0
	2	3	-1324.0	-1299.1	-12.4	364.3	-364.3	0.0	0.0
	3	4	-1288.1	-1287.4	-0.3	357.7	-357.7	0.0	0.0
	4	5	-1307.6	-1332.6	12.5	366.7	-366.7	0.0	0.0
	5	6	-937.0	-1035.8	49.4	274.0	-274.0	0.0	0.0
9F	1	2	-1188.0	-1068.0	-60.0	313.3	-313.3	0.0	0.0
	2	3	-1428.7	-1396.1	-16.3	392.3	-392.3	0.0	0.0
	3	4	-1367.5	-1366.9	-0.3	379.8	-379.8	0.0	0.0
	4	5	-1404.1	-1436.8	16.4	394.6	-394.6	0.0	0.0
	5	6	-1064.6	-1185.2	60.3	312.5	-312.5	0.0	0.0
8F	1	2	-1967.3	-1807.0	-80.2	524.2	-524.2	0.0	0.0
	2	3	-1325.2	-1346.3	10.6	371.0	-371.0	0.0	0.0
	3	4	-1353.1	-1352.6	-0.3	375.8	-375.8	0.0	0.0
	4	5	-1354.4	-1333.7	-10.3	373.3	-373.3	0.0	0.0
	5	6	-1801.2	-1962.7	80.7	522.8	-522.8	0.0	0.0
7F	1	2	-2071.1	-1918.8	-76.2	554.2	-554.2	0.0	0.0
	2	3	-1345.6	-1348.2	1.3	374.1	-374.1	0.0	0.0
	3	4	-1325.5	-1325.0	-0.2	368.1	-368.1	0.0	0.0
	4	5	-1355.5	-1353.3	-1.1	376.2	-376.2	0.0	0.0
	5	6	-1913.4	-2066.6	76.6	552.8	-552.8	0.0	0.0
6F	1	2	-2243.5	-2073.5	-85.0	599.6	-599.6	0.0	0.0
	2	3	-1382.2	-1396.3	7.1	385.9	-385.9	0.0	0.0
	3	4	-1375.9	-1375.5	-0.2	382.1	-382.1	0.0	0.0
	4	5	-1402.5	-1388.7	-6.9	387.7	-387.7	0.0	0.0
	5	6	-2068.8	-2239.6	85.4	598.4	-598.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2393.2	-2265.0	-64.1	647.0	-647.0	0.0	0.0
	2	3	-1441.3	-1456.0	7.4	402.4	-402.4	0.0	0.0
	3	4	-1431.8	-1431.6	-0.1	397.7	-397.7	0.0	0.0
	4	5	-1461.3	-1446.7	-7.3	403.9	-403.9	0.0	0.0
	5	6	-2261.1	-2389.8	64.3	646.0	-646.0	0.0	0.0
4F	1	2	-2487.9	-2388.9	-49.5	677.3	-677.3	0.0	0.0
	2	3	-1447.5	-1463.3	7.9	404.3	-404.3	0.0	0.0
	3	4	-1441.7	-1441.6	-0.1	400.5	-400.5	0.0	0.0
	4	5	-1467.6	-1451.9	-7.9	405.5	-405.5	0.0	0.0
	5	6	-2385.8	-2485.1	49.6	676.5	-676.5	0.0	0.0
3F	1	2	-2551.3	-2445.0	-53.1	693.9	-693.9	0.0	0.0
	2	3	-1388.9	-1409.7	10.4	388.7	-388.7	0.0	0.0
	3	4	-1398.9	-1398.8	-0.1	388.6	-388.6	0.0	0.0
	4	5	-1412.7	-1392.0	-10.3	389.5	-389.5	0.0	0.0
	5	6	-2442.8	-2549.3	53.3	693.4	-693.4	0.0	0.0
2F	1	2	-2177.5	-2102.6	-37.5	594.5	-594.5	0.0	0.0
	2	3	-1137.7	-1165.5	13.9	319.9	-319.9	0.0	0.0
	3	4	-1172.9	-1172.9	-0.0	325.8	-325.8	0.0	0.0
	4	5	-1167.1	-1139.4	-13.8	320.3	-320.3	0.0	0.0
	5	6	-2101.4	-2176.5	37.5	594.1	-594.1	0.0	0.0
1F	1	2	-2606.4	-1849.9	-378.3	618.9	-618.9	0.0	0.0
	2	3	-1376.6	-1430.7	27.0	389.9	-389.9	0.0	0.0
	3	4	-1467.2	-1467.3	0.1	407.6	-407.6	0.0	0.0
	4	5	-1430.9	-1376.7	-27.1	389.9	-389.9	0.0	0.0
	5	6	-1849.8	-2606.2	378.2	618.9	-618.9	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	290.9	213.3	-38.8	-126.1	126.1	-531.2	531.2
		2	222.7	182.4	-20.1	-101.3	101.3	-857.6	857.6
		3	25.1	22.5	-1.3	-11.9	11.9	-892.2	892.2
		4	-57.6	-48.9	4.4	26.6	-26.6	-894.4	894.4
		5	-217.1	-178.4	19.3	98.9	-98.9	-854.5	854.5

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	6	-279.1	-204.7	37.2	121.0	-121.0	-527.5	527.5
12F	13F	1	152.6	162.4	4.9	-78.8	78.8	-978.8	978.8
		2	150.9	150.5	-0.2	-75.3	75.3	-1478.8	1478.8
		3	21.2	20.5	-0.4	-10.4	10.4	-1572.7	1572.7
		4	-41.6	-41.4	0.1	20.8	-20.8	-1559.5	1559.5
		5	-146.9	-146.6	0.2	73.4	-73.4	-1455.7	1455.7
		6	-145.2	-155.0	-4.9	75.0	-75.0	-970.4	970.4
11F	12F	1	174.3	164.0	-5.1	-84.1	84.1	-1430.7	1430.7
		2	153.8	147.1	-3.4	-74.8	74.8	-2124.8	2124.8
		3	20.6	20.0	-0.3	-10.1	10.1	-2274.3	2274.3
		4	-42.5	-41.0	0.7	20.7	-20.7	-2245.8	2245.8
		5	-149.6	-143.2	3.2	72.7	-72.7	-2081.9	2081.9
		6	-166.4	-156.7	4.9	80.3	-80.3	-1417.7	1417.7
10F	11F	1	168.0	165.2	-1.4	-83.3	83.3	-1882.9	1882.9
		2	152.6	148.9	-1.8	-75.4	75.4	-2772.9	2772.9
		3	21.1	20.3	-0.4	-10.4	10.4	-2975.5	2975.5
		4	-42.6	-41.5	0.5	21.0	-21.0	-2932.0	2932.0
		5	-148.2	-144.7	1.7	73.2	-73.2	-2710.4	2710.4
		6	-160.1	-157.6	1.2	79.4	-79.4	-1865.4	1865.4
9F	10F	1	153.8	145.9	-3.9	-74.9	74.9	-2334.0	2334.0
		2	138.2	131.9	-3.2	-67.5	67.5	-3426.9	3426.9
		3	20.3	20.9	0.3	-10.3	10.3	-3679.4	3679.4
		4	-40.3	-40.3	-0.0	20.2	-20.2	-3621.2	3621.2
		5	-134.1	-127.8	3.1	65.5	-65.5	-3345.2	3345.2
		6	-146.5	-138.8	3.8	71.3	-71.3	-2312.1	2312.1
8F	9F	1	162.2	187.1	12.5	-86.8	86.8	-2784.4	2784.4
		2	144.6	164.7	10.1	-76.9	76.9	-4086.5	4086.5
		3	17.7	15.5	-1.1	-8.2	8.2	-4386.4	4386.4
		4	-38.0	-34.9	1.6	18.1	-18.1	-4313.4	4313.4
		5	-141.1	-159.1	-9.0	74.6	-74.6	-3985.8	3985.8
		6	-155.5	-178.3	-11.4	82.9	-82.9	-2758.5	2758.5
7F	8F	1	277.5	231.3	-23.1	-127.2	127.2	-3279.8	3279.8
		2	242.9	203.8	-19.6	-111.7	111.7	-4686.3	4686.3
		3	14.2	14.8	0.3	-7.2	7.2	-5079.0	5079.0
		4	-36.3	-36.0	0.2	18.1	-18.1	-4988.0	4988.0
		5	-235.5	-197.9	18.8	108.4	-108.4	-4565.8	4565.8
		6	-265.7	-221.8	22.0	121.9	-121.9	-3247.9	3247.9
6F	7F	1	215.0	194.5	-10.3	-102.4	102.4	-3768.9	3768.9
		2	187.4	166.1	-10.6	-88.4	88.4	-5290.2	5290.2
		3	14.0	12.9	-0.5	-6.7	6.7	-5769.1	5769.1
		4	-31.6	-31.0	0.3	15.7	-15.7	-5660.3	5660.3
		5	-181.4	-161.4	10.0	85.7	-85.7	-5150.4	5150.4
		6	-205.6	-186.8	9.4	98.1	-98.1	-3731.5	3731.5
5F	6F	1	181.3	145.5	-17.9	-81.7	81.7	-4246.4	4246.4
		2	150.9	120.9	-15.0	-67.9	67.9	-5929.0	5929.0
		3	10.7	9.3	-0.7	-5.0	5.0	-6480.7	6480.7
		4	-24.7	-22.4	1.1	11.8	-11.8	-6354.2	6354.2
		5	-145.7	-117.6	14.0	65.8	-65.8	-5770.0	5770.0
		6	-173.4	-140.1	16.6	78.4	-78.4	-4204.6	4204.6
4F	5F	1	200.3	161.2	-19.6	-90.4	90.4	-4720.9	4720.9
		2	165.1	131.5	-16.8	-74.2	74.2	-6578.1	6578.1
		3	12.8	10.6	-1.1	-5.8	5.8	-7194.8	7194.8
		4	-27.5	-24.3	1.6	13.0	-13.0	-7051.8	7051.8
		5	-159.1	-127.8	15.7	71.7	-71.7	-6401.6	6401.6
		6	-191.6	-155.3	18.1	86.7	-86.7	-4675.1	4675.1
3F	4F	1	143.7	125.7	-9.0	-67.3	67.3	-5192.0	5192.0
		2	110.4	90.9	-9.8	-50.3	50.3	-7247.1	7247.1
		3	8.6	7.4	-0.6	-4.0	4.0	-7920.5	7920.5
		4	-17.9	-17.2	0.4	8.8	-8.8	-7761.2	7761.2
		5	-106.1	-88.4	8.8	48.6	-48.6	-7053.6	7053.6
		6	-137.6	-121.8	7.9	64.9	-64.9	-5142.8	5142.8
2F	3F	1	111.3	83.5	-13.9	-48.7	48.7	-5652.5	5652.5
		2	77.8	61.0	-8.4	-34.7	34.7	-7950.1	7950.1
		3	5.8	3.6	-1.1	-2.3	2.3	-8668.3	8668.3
		4	-12.0	-10.0	1.0	5.5	-5.5	-8492.6	8492.6

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	5	-74.2	-59.5	7.4	33.4	-33.4	-7739.6	7739.6
		6	-106.6	-81.0	12.8	46.9	-46.9	-5600.9	5600.9
1F	2F	1	87.3	110.2	11.4	-42.7	42.7	-6098.9	6098.9
		2	29.4	8.5	-10.4	-8.2	8.2	-8678.9	8678.9
		3	3.4	4.1	0.4	-1.6	1.6	-9430.1	9430.1
		4	-5.8	-6.7	-0.5	2.7	-2.7	-9237.7	9237.7
		5	-27.3	-8.2	9.5	7.7	-7.7	-8451.6	8451.6
		6	-84.8	-109.7	-12.4	42.0	-42.0	-6046.0	6046.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-187.7	-33.8	77.0	55.4	-55.4	27.7	-27.7
		2	-579.0	-386.7	96.1	241.4	-241.4	84.2	-84.2
		3	-819.9	-581.2	119.3	350.3	-350.3	-10.6	10.6
		4	-826.1	-586.1	120.0	353.0	-353.0	8.4	-8.4
		5	-583.0	-389.9	96.5	243.2	-243.2	-83.1	83.1
		6	-185.1	-32.0	76.6	54.3	-54.3	-26.7	26.7
12F	13F	1	-420.7	-241.7	89.5	165.6	-165.6	130.6	-130.6
		2	-801.7	-659.4	71.1	365.3	-365.3	187.6	-187.6
		3	-958.0	-815.6	71.2	443.4	-443.4	-11.7	11.7
		4	-961.8	-819.5	71.1	445.3	-445.3	6.5	-6.5
		5	-804.2	-662.0	71.1	366.6	-366.6	-184.3	184.3
		6	-419.5	-240.3	89.6	164.9	-164.9	-128.6	128.6
11F	12F	1	-471.5	-357.8	56.9	206.0	-206.0	302.7	-302.7
		2	-969.6	-860.8	54.4	454.8	-454.8	281.4	-281.4
		3	-1131.4	-1017.2	57.1	533.8	-533.8	-15.0	15.0
		4	-1135.5	-1021.1	57.2	535.8	-535.8	6.9	-6.9
		5	-972.4	-863.4	54.5	456.1	-456.1	-276.0	276.0
		6	-470.0	-356.3	56.8	205.3	-205.3	-299.7	299.7
10F	11F	1	-531.5	-428.9	51.3	240.1	-240.1	521.0	-521.0
		2	-1109.4	-1014.8	47.3	531.1	-531.1	374.3	-374.3
		3	-1271.6	-1171.3	50.1	610.7	-610.7	-20.2	20.2
		4	-1275.7	-1175.3	50.2	612.7	-612.7	9.1	-9.1
		5	-1112.1	-1017.5	47.3	532.4	-532.4	-366.8	366.8
		6	-530.0	-427.5	51.3	239.4	-239.4	-517.2	517.2
9F	10F	1	-609.7	-498.6	55.6	277.1	-277.1	779.3	-779.3
		2	-1249.5	-1180.0	34.8	607.4	-607.4	468.6	-468.6
		3	-1415.9	-1361.1	27.4	694.3	-694.3	-26.5	26.5
		4	-1419.7	-1364.9	27.4	696.1	-696.1	12.6	-12.6
		5	-1252.1	-1182.6	34.7	608.7	-608.7	-459.0	459.0
		6	-608.4	-497.3	55.5	276.4	-276.4	-774.6	774.6
8F	9F	1	-689.4	-939.7	-125.1	404.8	-404.8	1076.5	-1076.5
		2	-1316.7	-1480.3	-81.8	694.9	-694.9	553.5	-553.5
		3	-1402.5	-1464.8	-31.1	712.4	-712.4	-38.7	38.7
		4	-1406.1	-1468.4	-31.1	714.2	-714.2	22.0	-22.0
		5	-1318.8	-1481.9	-81.5	695.8	-695.8	-541.7	541.7
		6	-687.9	-937.9	-125.0	403.9	-403.9	-1071.0	1071.0
7F	8F	1	-1027.6	-933.9	46.9	490.4	-490.4	1578.7	-1578.7
		2	-1651.8	-1500.7	75.6	788.1	-788.1	414.5	-414.5
		3	-1234.7	-1288.5	-26.9	630.8	-630.8	-32.5	32.5
		4	-1238.5	-1292.2	-26.8	632.7	-632.7	10.3	-10.3
		5	-1653.1	-1501.8	75.6	788.7	-788.7	-398.2	398.2
		6	-1024.8	-931.5	46.6	489.1	-489.1	-1571.9	1571.9
6F	7F	1	-1137.2	-1013.5	61.9	537.7	-537.7	2110.8	-2110.8
		2	-1763.7	-1610.7	76.5	843.6	-843.6	251.8	-251.8
		3	-1385.2	-1376.7	4.2	690.5	-690.5	-36.9	36.9
		4	-1388.4	-1379.9	4.2	692.1	-692.1	8.8	-8.8
		5	-1764.9	-1611.7	76.6	844.1	-844.1	-230.5	230.5
		6	-1135.0	-1011.5	61.8	536.6	-536.6	-2102.7	2102.7
5F	6F	1	-1230.0	-1182.3	23.8	603.1	-603.1	2691.0	-2691.0
		2	-1844.9	-1701.2	71.9	886.5	-886.5	56.0	-56.0
		3	-1395.5	-1429.7	-17.1	706.3	-706.3	-39.0	39.0
		4	-1398.1	-1431.9	-16.9	707.5	-707.5	6.0	-6.0
		5	-1845.8	-1701.9	72.0	886.9	-886.9	-30.3	30.3
		6	-1228.2	-1180.9	23.7	602.3	-602.3	-2681.9	2681.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	1	-1210.8	-1165.3	22.8	594.0	-594.0	3320.2	-3320.2
		2	-2005.1	-1837.0	84.0	960.5	-960.5	-169.6	169.6
		3	-1458.2	-1478.6	-10.2	734.2	-734.2	-41.8	41.8
		4	-1460.9	-1480.9	-10.0	735.5	-735.5	4.3	-4.3
		5	-2006.0	-1837.7	84.1	960.9	-960.9	199.6	-199.6
		6	-1208.9	-1163.8	22.6	593.2	-593.2	-3310.2	3310.2
3F	4F	1	-1322.6	-1293.7	14.5	654.1	-654.1	3982.8	-3982.8
		2	-1999.4	-1932.9	33.2	983.1	-983.1	-424.3	424.3
		3	-1426.5	-1528.1	-50.8	738.6	-738.6	-43.8	43.8
		4	-1428.3	-1529.7	-50.7	739.5	-739.5	2.3	-2.3
		5	-2000.0	-1933.4	33.3	983.3	-983.3	458.2	-458.2
		6	-1321.3	-1292.6	14.4	653.5	-653.5	-3972.1	3972.1
2F	3F	1	-1257.6	-1613.3	-177.9	717.7	-717.7	4667.0	-4667.0
		2	-1901.1	-2141.5	-120.2	1010.6	-1010.6	-713.9	713.9
		3	-1280.6	-1664.1	-191.8	736.2	-736.2	-42.0	42.0
		4	-1281.8	-1665.1	-191.7	736.7	-736.7	-2.4	2.4
		5	-1901.5	-2141.8	-120.2	1010.8	-1010.8	750.9	-750.9
		6	-1256.7	-1612.6	-178.0	717.3	-717.3	-4655.7	4655.7
1F	2F	1	-564.2	-2606.4	-1021.1	685.5	-685.5	5256.7	-5256.7
		2	-1098.8	-3226.5	-1063.8	935.2	-935.2	-978.1	978.1
		3	-674.3	-2897.8	-1111.8	772.4	-772.4	-34.6	34.6
		4	-674.9	-2898.2	-1111.7	772.5	-772.5	-11.5	11.5
		5	-1099.0	-3226.6	-1063.8	935.3	-935.3	1017.0	-1017.0
		6	-563.8	-2606.2	-1021.2	685.4	-685.4	-5245.2	5245.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	187.7	33.8	-77.0	-55.4	55.4	-27.7	27.7
		2	579.0	386.7	-96.1	-241.4	241.4	-84.2	84.2
		3	819.9	581.2	-119.3	-350.3	350.3	10.6	-10.6
		4	826.1	586.1	-120.0	-353.0	353.0	-8.4	8.4
		5	583.0	389.9	-96.5	-243.2	243.2	83.1	-83.1
		6	185.1	32.0	-76.6	-54.3	54.3	26.7	-26.7
12F	13F	1	420.7	241.7	-89.5	-165.6	165.6	-130.6	130.6
		2	801.7	659.4	-71.1	-365.3	365.3	-187.6	187.6
		3	958.0	815.6	-71.2	-443.4	443.4	11.7	-11.7
		4	961.8	819.5	-71.1	-445.3	445.3	-6.5	6.5
		5	804.2	662.0	-71.1	-366.6	366.6	184.3	-184.3
		6	419.5	240.3	-89.6	-164.9	164.9	128.6	-128.6
11F	12F	1	471.5	357.8	-56.9	-206.0	206.0	-302.7	302.7
		2	969.6	860.8	-54.4	-454.8	454.8	-281.4	281.4
		3	1131.4	1017.2	-57.1	-533.8	533.8	15.0	-15.0
		4	1135.5	1021.1	-57.2	-535.8	535.8	-6.9	6.9
		5	972.4	863.4	-54.5	-456.1	456.1	276.0	-276.0
		6	470.0	356.3	-56.8	-205.3	205.3	299.7	-299.7
10F	11F	1	531.5	428.9	-51.3	-240.1	240.1	-521.0	521.0
		2	1109.4	1014.8	-47.3	-531.1	531.1	-374.3	374.3
		3	1271.6	1171.3	-50.1	-610.7	610.7	20.2	-20.2
		4	1275.7	1175.3	-50.2	-612.7	612.7	-9.1	9.1
		5	1112.1	1017.5	-47.3	-532.4	532.4	366.8	-366.8
		6	530.0	427.5	-51.3	-239.4	239.4	517.2	-517.2
9F	10F	1	609.7	498.6	-55.6	-277.1	277.1	-779.3	779.3
		2	1249.5	1180.0	-34.8	-607.4	607.4	-468.6	468.6
		3	1415.9	1361.1	-27.4	-694.3	694.3	26.5	-26.5
		4	1419.7	1364.9	-27.4	-696.1	696.1	-12.6	12.6
		5	1252.1	1182.6	-34.7	-608.7	608.7	459.0	-459.0
		6	608.4	497.3	-55.5	-276.4	276.4	774.6	-774.6
8F	9F	1	689.4	939.7	125.1	-404.8	404.8	-1076.5	1076.5
		2	1316.7	1480.3	81.8	-694.9	694.9	-553.5	553.5
		3	1402.5	1464.8	31.1	-712.4	712.4	38.7	-38.7
		4	1406.1	1468.4	31.1	-714.2	714.2	-22.0	22.0
		5	1318.8	1481.9	81.5	-695.8	695.8	541.7	-541.7
		6	687.9	937.9	125.0	-403.9	403.9	1071.0	-1071.0
7F	8F	1	1027.6	933.9	-46.9	-490.4	490.4	-1578.7	1578.7
		2	1651.8	1500.7	-75.6	-788.1	788.1	-414.5	414.5

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	1234. 7	1288. 5	26. 9	-630. 8	630. 8	32. 5	-32. 5
		4	1238. 5	1292. 2	26. 8	-632. 7	632. 7	-10. 3	10. 3
		5	1653. 1	1501. 8	-75. 6	-788. 7	788. 7	398. 2	-398. 2
		6	1024. 8	931. 5	-46. 6	-489. 1	489. 1	1571. 9	-1571. 9
6F	7F	1	1137. 2	1013. 5	-61. 9	-537. 7	537. 7	-2110. 8	2110. 8
		2	1763. 7	1610. 7	-76. 5	-843. 6	843. 6	-251. 8	251. 8
		3	1385. 2	1376. 7	-4. 2	-690. 5	690. 5	36. 9	-36. 9
		4	1388. 4	1379. 9	-4. 2	-692. 1	692. 1	-8. 8	8. 8
		5	1764. 9	1611. 7	-76. 6	-844. 1	844. 1	230. 5	-230. 5
		6	1135. 0	1011. 5	-61. 8	-536. 6	536. 6	2102. 7	-2102. 7
5F	6F	1	1230. 0	1182. 3	-23. 8	-603. 1	603. 1	-2691. 0	2691. 0
		2	1844. 9	1701. 2	-71. 9	-886. 5	886. 5	-56. 0	56. 0
		3	1395. 5	1429. 7	17. 1	-706. 3	706. 3	39. 0	-39. 0
		4	1398. 1	1431. 9	16. 9	-707. 5	707. 5	-6. 0	6. 0
		5	1845. 8	1701. 9	-72. 0	-886. 9	886. 9	30. 3	-30. 3
		6	1228. 2	1180. 9	-23. 7	-602. 3	602. 3	2681. 9	-2681. 9
4F	5F	1	1210. 8	1165. 3	-22. 8	-594. 0	594. 0	-3320. 2	3320. 2
		2	2005. 1	1837. 0	-84. 0	-960. 5	960. 5	169. 6	-169. 6
		3	1458. 2	1478. 6	10. 2	-734. 2	734. 2	41. 8	-41. 8
		4	1460. 9	1480. 9	10. 0	-735. 5	735. 5	-4. 3	4. 3
		5	2006. 0	1837. 7	-84. 1	-960. 9	960. 9	-199. 6	199. 6
		6	1208. 9	1163. 8	-22. 6	-593. 2	593. 2	3310. 2	-3310. 2
3F	4F	1	1322. 6	1293. 7	-14. 5	-654. 1	654. 1	-3982. 8	3982. 8
		2	1999. 4	1932. 9	-33. 2	-983. 1	983. 1	424. 3	-424. 3
		3	1426. 5	1528. 1	50. 8	-738. 6	738. 6	43. 8	-43. 8
		4	1428. 3	1529. 7	50. 7	-739. 5	739. 5	-2. 3	2. 3
		5	2000. 0	1933. 4	-33. 3	-983. 3	983. 3	-458. 2	458. 2
		6	1321. 3	1292. 6	-14. 4	-653. 5	653. 5	3972. 1	-3972. 1
2F	3F	1	1257. 6	1613. 3	177. 9	-717. 7	717. 7	-4667. 0	4667. 0
		2	1901. 1	2141. 5	120. 2	-1010. 6	1010. 6	713. 9	-713. 9
		3	1280. 6	1664. 1	191. 8	-736. 2	736. 2	42. 0	-42. 0
		4	1281. 8	1665. 1	191. 7	-736. 7	736. 7	2. 4	-2. 4
		5	1901. 5	2141. 8	120. 2	-1010. 8	1010. 8	-750. 9	750. 9
		6	1256. 7	1612. 6	178. 0	-717. 3	717. 3	4655. 7	-4655. 7
1F	2F	1	564. 2	2606. 4	1021. 1	-685. 5	685. 5	-5256. 7	5256. 7
		2	1098. 8	3226. 5	1063. 8	-935. 2	935. 2	978. 1	-978. 1
		3	674. 3	2897. 8	1111. 8	-772. 4	772. 4	34. 6	-34. 6
		4	674. 9	2898. 2	1111. 7	-772. 5	772. 5	11. 5	-11. 5
		5	1099. 0	3226. 6	1063. 8	-935. 3	935. 3	-1017. 0	1017. 0
		6	563. 8	2606. 2	1021. 2	-685. 4	685. 4	5245. 2	-5245. 2

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-77. 3	11. 0	35. 8	52. 9	34. 5	0. 0	0. 0
	2	3	-61. 2	29. 2	34. 7	48. 2	39. 3	0. 0	0. 0
	3	4	-26. 4	70. 4	31. 5	37. 6	49. 8	0. 0	0. 0
	4	5	-35. 3	68. 6	28. 0	39. 1	48. 4	0. 0	0. 0
	5	6	-33. 9	59. 1	33. 4	40. 2	47. 2	0. 0	0. 0
13F	1	2	-75. 4	-37. 7	4. 1	28. 5	-2. 9	0. 0	0. 0
	2	3	-64. 2	31. 9	35. 5	50. 2	41. 3	0. 0	0. 0
	3	4	-27. 7	73. 4	33. 0	39. 4	52. 1	0. 0	0. 0
	4	5	-0. 6	32. 1	6. 6	8. 4	17. 1	0. 0	0. 0
	5	6	22. 3	55. 5	6. 4	2. 0	23. 6	0. 0	0. 0
12F	1	2	-66. 5	-33. 3	6. 4	26. 6	-1. 1	0. 0	0. 0
	2	3	-65. 8	31. 5	34. 9	50. 5	41. 0	0. 0	0. 0
	3	4	-27. 8	73. 5	32. 9	39. 4	52. 1	0. 0	0. 0
	4	5	-0. 8	31. 9	6. 6	8. 5	17. 1	0. 0	0. 0
	5	6	17. 5	47. 6	7. 9	3. 7	21. 8	0. 0	0. 0
11F	1	2	-84. 8	-47. 1	6. 2	32. 2	-4. 4	0. 0	0. 0
	2	3	-64. 5	24. 4	41. 1	52. 5	41. 3	0. 0	0. 0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-19.1	79.0	36.5	38.6	55.2	0.0	0.0
	4	5	0.8	36.3	7.2	8.8	19.1	0.0	0.0
	5	6	24.7	58.8	8.0	2.3	25.5	0.0	0.0
10F	1	2	-82.1	-44.3	6.2	31.5	-3.6	0.0	0.0
	2	3	-65.2	26.0	40.0	52.3	41.4	0.0	0.0
	3	4	-20.8	78.3	36.1	38.9	54.9	0.0	0.0
	4	5	0.4	36.3	7.1	8.8	19.0	0.0	0.0
	5	6	23.0	56.8	8.1	2.8	25.0	0.0	0.0
9F	1	2	-74.0	-36.6	6.4	29.3	-1.5	0.0	0.0
	2	3	-62.8	29.4	39.5	51.5	42.3	0.0	0.0
	3	4	-24.4	75.1	35.8	39.8	53.9	0.0	0.0
	4	5	-2.3	33.9	6.9	9.5	18.3	0.0	0.0
	5	6	18.5	51.8	8.4	4.1	23.7	0.0	0.0
8F	1	2	-75.7	-38.9	6.6	29.8	-2.0	0.0	0.0
	2	3	-67.7	29.9	36.8	52.1	41.6	0.0	0.0
	3	4	-24.2	78.8	34.1	39.3	54.5	0.0	0.0
	4	5	0.7	36.3	7.3	8.8	19.1	0.0	0.0
	5	6	19.9	53.6	8.2	3.7	24.1	0.0	0.0
7F	1	2	-73.6	-37.4	7.0	29.3	-1.5	0.0	0.0
	2	3	-70.9	31.5	34.4	52.4	41.4	0.0	0.0
	3	4	-25.8	80.2	32.6	39.3	54.4	0.0	0.0
	4	5	2.0	37.0	7.5	8.5	19.3	0.0	0.0
	5	6	18.8	52.6	8.2	4.0	23.8	0.0	0.0
6F	1	2	-61.2	-25.3	7.1	25.9	1.9	0.0	0.0
	2	3	-66.0	36.9	34.2	50.9	42.9	0.0	0.0
	3	4	-32.1	74.0	32.5	41.1	52.7	0.0	0.0
	4	5	-3.2	32.2	7.3	9.9	17.9	0.0	0.0
	5	6	11.4	44.6	8.4	6.1	21.7	0.0	0.0
5F	1	2	-54.3	-19.1	7.4	24.1	3.7	0.0	0.0
	2	3	-66.5	40.3	32.2	50.5	43.2	0.0	0.0
	3	4	-36.2	72.4	31.3	41.9	51.9	0.0	0.0
	4	5	-4.5	30.4	7.6	10.3	17.5	0.0	0.0
	5	6	7.0	40.2	8.4	7.4	20.5	0.0	0.0
4F	1	2	-48.6	-13.8	7.7	22.6	5.3	0.0	0.0
	2	3	-66.1	42.9	31.1	50.1	43.7	0.0	0.0
	3	4	-39.5	70.6	30.5	42.6	51.2	0.0	0.0
	4	5	-5.9	28.6	7.8	10.8	17.1	0.0	0.0
	5	6	3.2	36.5	8.4	8.4	19.4	0.0	0.0
3F	1	2	-37.9	-3.7	7.9	19.7	8.1	0.0	0.0
	2	3	-62.3	47.3	30.8	49.0	44.8	0.0	0.0
	3	4	-44.9	65.5	30.4	44.0	49.8	0.0	0.0
	4	5	-9.9	24.7	7.7	11.9	16.0	0.0	0.0
	5	6	-3.1	29.7	8.7	10.2	17.6	0.0	0.0
2F	1	2	-29.4	7.9	7.5	17.5	11.6	0.0	0.0
	2	3	-57.6	53.6	31.2	48.1	47.0	0.0	0.0
	3	4	-52.1	60.0	30.7	46.4	48.6	0.0	0.0
	4	5	-15.6	20.7	8.1	13.8	15.3	0.0	0.0
	5	6	-9.8	25.5	8.5	12.4	16.7	0.0	0.0
1F	1	2	-36.2	336.5	250.4	185.0	268.4	0.0	0.0
	2	3	-344.1	274.4	127.5	236.3	217.0	0.0	0.0
	3	4	-275.3	284.6	156.8	225.4	228.0	0.0	0.0
	4	5	-270.7	339.7	131.5	217.1	236.2	0.0	0.0
	5	6	-342.6	35.6	247.7	269.3	184.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	93.1	65.9	13.6	-22.1	22.1	0.0	0.0
	2	3	125.7	117.2	4.2	-33.7	33.7	0.0	0.0
	3	4	107.2	99.4	3.9	-28.7	28.7	0.0	0.0
	4	5	133.0	144.8	-5.9	-38.6	38.6	0.0	0.0
	5	6	45.7	82.3	-18.3	-17.8	17.8	0.0	0.0
13F	1	2	172.2	150.2	11.0	-44.8	44.8	0.0	0.0
	2	3	246.9	236.1	5.4	-67.1	67.1	0.0	0.0
	3	4	238.0	245.5	-3.7	-67.1	67.1	0.0	0.0
	4	5	192.1	199.4	-3.7	-54.4	54.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	5	6	150.1	165.6	-7.8	-43.9	43.9	0.0	0.0
12F	1	2	248.4	218.5	15.0	-64.8	64.8	0.0	0.0
	2	3	322.6	311.2	5.7	-88.0	88.0	0.0	0.0
	3	4	312.6	321.1	-4.3	-88.0	88.0	0.0	0.0
	4	5	243.2	251.1	-3.9	-68.7	68.7	0.0	0.0
	5	6	220.8	243.8	-11.5	-64.5	64.5	0.0	0.0
11F	1	2	392.3	329.5	31.4	-100.2	100.2	0.0	0.0
	2	3	450.6	433.6	8.5	-122.8	122.8	0.0	0.0
	3	4	432.5	443.3	-5.4	-121.6	121.6	0.0	0.0
	4	5	363.7	376.8	-6.6	-102.8	102.8	0.0	0.0
	5	6	331.4	384.7	-26.7	-99.5	99.5	0.0	0.0
10F	1	2	463.3	394.1	34.6	-119.1	119.1	0.0	0.0
	2	3	516.5	499.2	8.7	-141.1	141.1	0.0	0.0
	3	4	499.1	513.2	-7.0	-140.6	140.6	0.0	0.0
	4	5	414.7	427.8	-6.5	-117.0	117.0	0.0	0.0
	5	6	400.3	457.3	-28.5	-119.1	119.1	0.0	0.0
9F	1	2	502.4	426.4	38.0	-129.0	129.0	0.0	0.0
	2	3	541.0	524.8	8.1	-148.0	148.0	0.0	0.0
	3	4	525.2	540.5	-7.7	-148.0	148.0	0.0	0.0
	4	5	433.2	445.4	-6.1	-122.0	122.0	0.0	0.0
	5	6	435.0	497.7	-31.4	-129.5	129.5	0.0	0.0
8F	1	2	535.9	475.4	30.3	-140.5	140.5	0.0	0.0
	2	3	609.8	595.3	7.2	-167.4	167.4	0.0	0.0
	3	4	594.4	608.4	-7.0	-167.1	167.1	0.0	0.0
	4	5	479.4	490.1	-5.3	-134.6	134.6	0.0	0.0
	5	6	481.9	530.6	-24.4	-140.6	140.6	0.0	0.0
7F	1	2	571.9	524.3	23.8	-152.3	152.3	0.0	0.0
	2	3	674.6	662.0	6.3	-185.6	185.6	0.0	0.0
	3	4	660.6	673.4	-6.4	-185.3	185.3	0.0	0.0
	4	5	520.1	529.2	-4.5	-145.7	145.7	0.0	0.0
	5	6	529.6	566.6	-18.5	-152.2	152.2	0.0	0.0
6F	1	2	606.4	551.2	27.6	-160.8	160.8	0.0	0.0
	2	3	683.0	671.6	5.7	-188.1	188.1	0.0	0.0
	3	4	671.8	686.0	-7.1	-188.6	188.6	0.0	0.0
	4	5	525.5	533.7	-4.1	-147.1	147.1	0.0	0.0
	5	6	560.4	603.7	-21.7	-161.7	161.7	0.0	0.0
5F	1	2	630.0	589.4	20.3	-169.4	169.4	0.0	0.0
	2	3	729.9	720.9	4.5	-201.5	201.5	0.0	0.0
	3	4	720.6	732.5	-5.9	-201.8	201.8	0.0	0.0
	4	5	550.6	556.9	-3.2	-153.8	153.8	0.0	0.0
	5	6	596.9	627.7	-15.4	-170.1	170.1	0.0	0.0
4F	1	2	639.3	609.4	15.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	2	3	755.7	748.6	3.5	-208.9	208.9	0.0	0.0
	3	4	748.1	757.6	-4.7	-209.1	209.1	0.0	0.0
	4	5	561.1	566.0	-2.5	-156.5	156.5	0.0	0.0
	5	6	614.9	637.1	-11.1	-173.9	173.9	0.0	0.0
3F	1	2	633.1	601.8	15.6	-171.5	171.5	0.0	0.0
	2	3	729.5	723.2	3.2	-201.8	201.8	0.0	0.0
	3	4	724.1	733.8	-4.8	-202.5	202.5	0.0	0.0
	4	5	538.9	543.2	-2.2	-150.3	150.3	0.0	0.0
	5	6	610.1	633.5	-11.7	-172.7	172.7	0.0	0.0
2F	1	2	555.3	525.9	14.7	-150.2	150.2	0.0	0.0
	2	3	621.5	615.3	3.1	-171.8	171.8	0.0	0.0
	3	4	617.6	627.6	-5.0	-172.9	172.9	0.0	0.0
	4	5	458.2	462.3	-2.0	-127.8	127.8	0.0	0.0
	5	6	537.3	558.5	-10.6	-152.2	152.2	0.0	0.0
1F	1	2	1043.2	723.1	160.0	-245.3	245.3	0.0	0.0
	2	3	549.7	621.6	-35.9	-162.7	162.7	0.0	0.0
	3	4	663.1	650.6	6.3	-182.5	182.5	0.0	0.0
	4	5	593.0	523.0	35.0	-155.0	155.0	0.0	0.0
	5	6	708.3	1043.6	-167.6	-243.3	243.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	1	2	-93.1	-65.9	-13.6	22.1	-22.1	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	2	3	-125.7	-117.2	-4.2	33.7	-33.7	0.0	0.0
	3	4	-107.2	-99.4	-3.9	28.7	-28.7	0.0	0.0
	4	5	-133.0	-144.8	5.9	38.6	-38.6	0.0	0.0
	5	6	-45.7	-82.3	18.3	17.8	-17.8	0.0	0.0
13F	1	2	-172.2	-150.2	-11.0	44.8	-44.8	0.0	0.0
	2	3	-246.9	-236.1	-5.4	67.1	-67.1	0.0	0.0
	3	4	-238.0	-245.5	3.7	67.1	-67.1	0.0	0.0
	4	5	-192.1	-199.4	3.7	54.4	-54.4	0.0	0.0
	5	6	-150.1	-165.6	7.8	43.9	-43.9	0.0	0.0
12F	1	2	-248.4	-218.5	-15.0	64.8	-64.8	0.0	0.0
	2	3	-322.6	-311.2	-5.7	88.0	-88.0	0.0	0.0
	3	4	-312.6	-321.1	4.3	88.0	-88.0	0.0	0.0
	4	5	-243.2	-251.1	3.9	68.7	-68.7	0.0	0.0
	5	6	-220.8	-243.8	11.5	64.5	-64.5	0.0	0.0
11F	1	2	-392.3	-329.5	-31.4	100.2	-100.2	0.0	0.0
	2	3	-450.6	-433.6	-8.5	122.8	-122.8	0.0	0.0
	3	4	-432.5	-443.3	5.4	121.6	-121.6	0.0	0.0
	4	5	-363.7	-376.8	6.6	102.8	-102.8	0.0	0.0
	5	6	-331.4	-384.7	26.7	99.5	-99.5	0.0	0.0
10F	1	2	-463.3	-394.1	-34.6	119.1	-119.1	0.0	0.0
	2	3	-516.5	-499.2	-8.7	141.1	-141.1	0.0	0.0
	3	4	-499.1	-513.2	7.0	140.6	-140.6	0.0	0.0
	4	5	-414.7	-427.8	6.5	117.0	-117.0	0.0	0.0
	5	6	-400.3	-457.3	28.5	119.1	-119.1	0.0	0.0
9F	1	2	-502.4	-426.4	-38.0	129.0	-129.0	0.0	0.0
	2	3	-541.0	-524.8	-8.1	148.0	-148.0	0.0	0.0
	3	4	-525.2	-540.5	7.7	148.0	-148.0	0.0	0.0
	4	5	-433.2	-445.4	6.1	122.0	-122.0	0.0	0.0
	5	6	-435.0	-497.7	31.4	129.5	-129.5	0.0	0.0
8F	1	2	-535.9	-475.4	-30.3	140.5	-140.5	0.0	0.0
	2	3	-609.8	-595.3	-7.2	167.4	-167.4	0.0	0.0
	3	4	-594.4	-608.4	7.0	167.1	-167.1	0.0	0.0
	4	5	-479.4	-490.1	5.3	134.6	-134.6	0.0	0.0
	5	6	-481.9	-530.6	24.4	140.6	-140.6	0.0	0.0
7F	1	2	-571.9	-524.3	-23.8	152.3	-152.3	0.0	0.0
	2	3	-674.6	-662.0	-6.3	185.6	-185.6	0.0	0.0
	3	4	-660.6	-673.4	6.4	185.3	-185.3	0.0	0.0
	4	5	-520.1	-529.2	4.5	145.7	-145.7	0.0	0.0
	5	6	-529.6	-566.6	18.5	152.2	-152.2	0.0	0.0
6F	1	2	-606.4	-551.2	-27.6	160.8	-160.8	0.0	0.0
	2	3	-683.0	-671.6	-5.7	188.1	-188.1	0.0	0.0
	3	4	-671.8	-686.0	7.1	188.6	-188.6	0.0	0.0
	4	5	-525.5	-533.7	4.1	147.1	-147.1	0.0	0.0
	5	6	-560.4	-603.7	21.7	161.7	-161.7	0.0	0.0
5F	1	2	-630.0	-589.4	-20.3	169.4	-169.4	0.0	0.0
	2	3	-729.9	-720.9	-4.5	201.5	-201.5	0.0	0.0
	3	4	-720.6	-732.5	5.9	201.8	-201.8	0.0	0.0
	4	5	-550.6	-556.9	3.2	153.8	-153.8	0.0	0.0
	5	6	-596.9	-627.7	15.4	170.1	-170.1	0.0	0.0
4F	1	2	-639.3	-609.4	-15.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	2	3	-755.7	-748.6	-3.5	208.9	-208.9	0.0	0.0
	3	4	-748.1	-757.6	4.7	209.1	-209.1	0.0	0.0
	4	5	-561.1	-566.0	2.5	156.5	-156.5	0.0	0.0
	5	6	-614.9	-637.1	11.1	173.9	-173.9	0.0	0.0
3F	1	2	-633.1	-601.8	-15.6	171.5	-171.5	0.0	0.0
	2	3	-729.5	-723.2	-3.2	201.8	-201.8	0.0	0.0
	3	4	-724.1	-733.8	4.8	202.5	-202.5	0.0	0.0
	4	5	-538.9	-543.2	2.2	150.3	-150.3	0.0	0.0
	5	6	-610.1	-633.5	11.7	172.7	-172.7	0.0	0.0
2F	1	2	-555.3	-525.9	-14.7	150.2	-150.2	0.0	0.0
	2	3	-621.5	-615.3	-3.1	171.8	-171.8	0.0	0.0
	3	4	-617.6	-627.6	5.0	172.9	-172.9	0.0	0.0
	4	5	-458.2	-462.3	2.0	127.8	-127.8	0.0	0.0
	5	6	-537.3	-558.5	10.6	152.2	-152.2	0.0	0.0
1F	1	2	-1043.2	-723.1	-160.0	245.3	-245.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	2	3	-549.7	-621.6	35.9	162.7	-162.7	0.0	0.0
	3	4	-663.1	-650.6	-6.3	182.5	-182.5	0.0	0.0
	4	5	-593.0	-523.0	-35.0	155.0	-155.0	0.0	0.0
	5	6	-708.3	-1043.6	167.6	243.3	-243.3	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	77.3	52.7	-12.3	-32.5	32.5	-135.9	135.9
		2	50.2	53.9	1.9	-26.0	26.0	-210.6	210.6
		3	-2.8	-2.6	0.1	1.4	-1.4	-205.6	205.6
		4	-35.1	-38.2	-1.5	18.3	-18.3	-223.8	223.8
		5	-34.8	-31.8	1.5	16.7	-16.7	-223.8	223.8
		6	-59.1	-39.7	9.7	24.7	-24.7	-130.1	130.1
12F	13F	1	22.7	30.1	3.7	-13.2	13.2	-282.7	282.7
		2	47.9	50.7	1.4	-24.7	24.7	-441.6	441.6
		3	-1.6	-1.7	-0.1	0.8	-0.8	-476.2	476.2
		4	-34.6	-37.3	-1.3	18.0	-18.0	-454.4	454.4
		5	-22.6	-24.3	-0.8	11.7	-11.7	-407.4	407.4
		6	-15.9	-21.7	-2.9	9.4	-9.4	-271.7	271.7
11F	12F	1	36.4	42.2	2.9	-19.5	19.5	-416.0	416.0
		2	48.4	55.5	3.6	-25.8	25.8	-657.1	657.1
		3	-1.9	-2.6	-0.3	1.1	-1.1	-728.6	728.6
		4	-35.4	-40.0	-2.3	18.7	-18.7	-666.6	666.6
		5	-25.1	-30.0	-2.5	13.7	-13.7	-574.8	574.8
		6	-25.9	-29.5	-1.8	13.8	-13.8	-400.1	400.1
10F	11F	1	42.6	43.4	0.4	-21.5	21.5	-557.2	557.2
		2	56.0	57.7	0.8	-28.4	28.4	-876.7	876.7
		3	-2.7	-2.8	-0.0	1.4	-1.4	-986.0	986.0
		4	-39.7	-41.2	-0.7	20.2	-20.2	-887.6	887.6
		5	-31.0	-31.6	-0.3	15.7	-15.7	-747.8	747.8
		6	-29.2	-30.0	-0.4	14.8	-14.8	-534.4	534.4
9F	10F	1	38.7	40.5	0.9	-19.8	19.8	-697.5	697.5
		2	51.9	54.1	1.1	-26.5	26.5	-1096.7	1096.7
		3	-2.4	-2.6	-0.1	1.2	-1.2	-1244.0	1244.0
		4	-37.5	-39.3	-0.9	19.2	-19.2	-1107.8	1107.8
		5	-27.6	-28.5	-0.5	14.0	-14.0	-920.4	920.4
		6	-26.8	-28.2	-0.7	13.7	-13.7	-668.0	668.0
8F	9F	1	33.5	32.4	-0.5	-16.4	16.4	-833.2	833.2
		2	45.3	44.6	-0.4	-22.3	22.3	-1315.9	1315.9
		3	-2.4	-2.3	0.1	1.2	-1.2	-1501.7	1501.7
		4	-33.6	-33.0	0.3	16.5	-16.5	-1325.3	1325.3
		5	-23.9	-23.4	0.2	11.8	-11.8	-1091.0	1091.0
		6	-23.7	-22.8	0.4	11.6	-11.6	-797.9	797.9
7F	8F	1	43.2	41.3	-1.0	-21.1	21.1	-974.4	974.4
		2	62.0	60.3	-0.8	-30.6	30.6	-1556.5	1556.5
		3	-3.4	-3.3	0.0	1.7	-1.7	-1781.3	1781.3
		4	-46.6	-45.6	0.5	23.1	-23.1	-1568.4	1568.4
		5	-32.8	-31.8	0.5	16.1	-16.1	-1286.2	1286.2
		6	-30.8	-29.6	0.6	15.1	-15.1	-932.9	932.9
6F	7F	1	32.3	34.4	1.1	-16.7	16.7	-1115.5	1115.5
		2	48.0	51.0	1.5	-24.8	24.8	-1799.8	1799.8
		3	-2.4	-2.8	-0.2	1.3	-1.3	-2063.4	2063.4
		4	-36.5	-39.6	-1.5	19.0	-19.0	-1813.0	1813.0
		5	-24.0	-25.2	-0.6	12.3	-12.3	-1483.1	1483.1
		6	-23.0	-25.1	-1.1	12.0	-12.0	-1068.0	1068.0
5F	6F	1	26.8	24.5	-1.2	-12.8	12.8	-1247.4	1247.4
		2	40.2	37.6	-1.3	-19.4	19.4	-2030.8	2030.8
		3	-2.0	-2.1	-0.0	1.0	-1.0	-2333.5	2333.5
		4	-31.3	-29.9	0.7	15.3	-15.3	-2040.7	2040.7
		5	-18.5	-17.2	0.6	8.9	-8.9	-1664.9	1664.9
		6	-19.5	-18.3	0.6	9.5	-9.5	-1195.2	1195.2
4F	5F	1	29.8	27.4	-1.2	-14.3	14.3	-1381.6	1381.6
		2	48.0	45.4	-1.3	-23.4	23.4	-2270.8	2270.8
		3	-2.0	-2.2	-0.1	1.0	-1.0	-2612.9	2612.9
		4	-38.0	-36.7	0.7	18.7	-18.7	-2274.4	2274.4

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	5	-20.1	-19.1	0.5	9.8	-9.8	-1853.2	1853.2
		6	-21.8	-20.6	0.6	10.6	-10.6	-1325.4	1325.4
3F	4F	1	21.2	22.5	0.7	-10.9	10.9	-1517.0	1517.0
		2	34.4	35.0	0.3	-17.4	17.4	-2514.0	2514.0
		3	-1.2	-1.5	-0.2	0.7	-0.7	-2895.2	2895.2
		4	-28.0	-29.8	-0.9	14.5	-14.5	-2508.2	2508.2
		5	-12.7	-12.6	0.1	6.3	-6.3	-2042.6	2042.6
		6	-15.9	-17.9	-1.0	8.5	-8.5	-1457.4	1457.4
2F	3F	1	15.4	10.7	-2.4	-6.5	6.5	-1643.9	1643.9
		2	30.9	33.1	1.1	-16.0	16.0	-2745.2	2745.2
		3	-0.9	-1.5	-0.3	0.6	-0.6	-3165.2	3165.2
		4	-25.8	-27.9	-1.1	13.4	-13.4	-2725.5	2725.5
		5	-9.0	-9.3	-0.2	4.6	-4.6	-2217.8	2217.8
1F	2F	6	-11.7	-8.4	1.7	5.0	-5.0	-1582.0	1582.0
		1	18.7	36.2	8.8	-11.9	11.9	-1769.6	1769.6
		2	16.5	7.6	-4.5	-5.2	5.2	-2974.0	2974.0
		3	0.1	0.9	0.4	-0.2	0.2	-3433.7	3433.7
		4	-16.5	-13.9	1.3	6.6	-6.6	-2936.5	2936.5
		5	-1.6	2.9	2.2	-0.3	0.3	-2387.9	2387.9
		6	-17.2	-35.6	-9.2	11.4	-11.4	-1706.9	1706.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	-93.1	-50.9	21.1	36.0	-36.0	32.7	-32.7
		2	-191.6	-159.8	15.9	87.8	-87.8	6.6	-6.6
		3	-224.4	-198.0	13.2	105.6	-105.6	-6.0	6.0
		4	-232.3	-189.2	21.6	105.4	-105.4	15.1	-15.1
		5	-190.5	-143.9	23.3	83.6	-83.6	-19.8	19.8
		6	-82.3	-44.9	18.7	31.8	-31.8	-28.4	28.4
12F	13F	1	-121.4	-90.3	15.5	52.9	-52.9	88.4	-88.4
		2	-237.3	-227.8	4.7	116.3	-116.3	20.3	-20.3
		3	-276.1	-270.6	2.7	136.7	-136.7	-7.9	7.9
		4	-248.4	-239.4	4.5	122.0	-122.0	9.8	-9.8
		5	-205.7	-192.1	6.8	99.4	-99.4	-27.3	27.3
		6	-120.8	-88.7	16.0	52.4	-52.4	-83.3	83.3
11F	12F	1	-158.1	-171.0	-6.4	81.8	-81.8	162.5	-162.5
		2	-313.2	-354.4	-20.6	165.9	-165.9	34.1	-34.1
		3	-353.1	-397.6	-22.3	186.5	-186.5	-10.0	10.0
		4	-324.9	-368.5	-21.8	172.3	-172.3	-2.1	2.1
		5	-279.8	-318.9	-19.5	148.8	-148.8	-27.5	27.5
		6	-155.1	-167.2	-6.0	80.1	-80.1	-157.1	157.1
10F	11F	1	-221.3	-211.2	5.1	108.1	-108.1	274.3	-274.3
		2	-425.7	-433.5	-3.9	214.8	-214.8	47.9	-47.9
		3	-468.4	-478.9	-5.2	236.8	-236.8	-12.8	12.8
		4	-438.5	-444.8	-3.1	220.8	-220.8	-13.8	13.8
		5	-389.3	-392.8	-1.7	195.5	-195.5	-27.6	27.6
		6	-217.6	-207.7	4.9	106.3	-106.3	-268.2	268.2
9F	10F	1	-252.2	-254.9	-1.3	126.8	-126.8	406.3	-406.3
		2	-477.2	-499.2	-11.0	244.1	-244.1	61.0	-61.0
		3	-519.4	-542.9	-11.8	265.6	-265.6	-14.8	14.8
		4	-483.1	-503.7	-10.3	246.7	-246.7	-30.6	30.6
		5	-435.3	-454.0	-9.4	222.3	-222.3	-22.0	22.0
		6	-249.6	-252.3	-1.3	125.5	-125.5	-400.2	400.2
8F	9F	1	-247.5	-269.7	-11.1	128.5	-128.5	546.7	-546.7
		2	-468.2	-490.5	-11.2	238.2	-238.2	69.1	-69.1
		3	-507.0	-530.6	-11.8	257.8	-257.8	-16.9	16.9
		4	-470.0	-492.1	-11.1	239.0	-239.0	-49.4	49.4
		5	-426.3	-447.3	-10.5	217.0	-217.0	-8.8	8.8
		6	-245.4	-267.6	-11.1	127.4	-127.4	-541.2	541.2
7F	8F	1	-266.3	-282.0	-7.9	137.1	-137.1	702.2	-702.2
		2	-594.7	-613.1	-9.2	301.9	-301.9	77.3	-77.3
		3	-659.1	-680.0	-10.5	334.8	-334.8	-20.2	20.2
		4	-595.7	-613.2	-8.7	302.2	-302.2	-71.1	71.1
		5	-524.7	-539.9	-7.6	266.1	-266.1	7.8	-7.8
		6	-263.1	-278.8	-7.9	135.5	-135.5	-696.7	696.7

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	1	-289.9	-297.4	-3.7	146.8	-146.8	870.2	-870.2
		2	-585.8	-632.8	-23.5	304.7	-304.7	89.4	-89.4
		3	-642.6	-692.7	-25.0	333.8	-333.8	-23.5	23.5
		4	-580.4	-623.1	-21.3	300.9	-300.9	-99.8	99.8
		5	-518.9	-558.3	-19.7	269.3	-269.3	27.3	-27.3
		6	-287.8	-295.6	-3.9	145.8	-145.8	-864.6	864.6
5F	6F	1	-309.0	-349.7	-20.3	164.7	-164.7	1043.3	-1043.3
		2	-601.4	-638.0	-18.3	309.9	-309.9	94.5	-94.5
		3	-650.7	-687.7	-18.5	334.6	-334.6	-26.3	26.3
		4	-588.5	-624.1	-17.8	303.2	-303.2	-131.4	131.4
		5	-535.7	-571.2	-17.7	276.7	-276.7	57.0	-57.0
		6	-308.1	-348.8	-20.4	164.2	-164.2	-1038.5	1038.5
4F	5F	1	-280.3	-322.0	-20.9	150.6	-150.6	1224.0	-1224.0
		2	-681.4	-716.4	-17.5	349.5	-349.5	103.4	-103.4
		3	-753.8	-789.0	-17.6	385.7	-385.7	-29.4	29.4
		4	-658.9	-693.3	-17.2	338.0	-338.0	-170.0	170.0
		5	-582.6	-617.0	-17.2	299.9	-299.9	89.9	-89.9
		6	-279.0	-320.7	-20.8	149.9	-149.9	-1219.7	1219.7
3F	4F	1	-317.3	-368.6	-25.6	171.5	-171.5	1406.1	-1406.1
		2	-648.7	-733.2	-42.2	345.5	-345.5	116.3	-116.3
		3	-707.8	-794.9	-43.6	375.7	-375.7	-32.5	32.5
		4	-625.4	-704.9	-39.7	332.6	-332.6	-214.0	214.0
		5	-563.8	-640.8	-38.5	301.2	-301.2	124.0	-124.0
		6	-316.5	-368.1	-25.8	171.1	-171.1	-1402.2	1402.2
2F	3F	1	-264.5	-407.2	-71.3	167.9	-167.9	1581.4	-1581.4
		2	-598.2	-761.6	-81.7	339.9	-339.9	126.5	-126.5
		3	-652.3	-819.7	-83.7	368.0	-368.0	-35.2	35.2
		4	-567.8	-727.1	-79.7	323.7	-323.7	-259.0	259.0
		5	-512.5	-668.5	-78.0	295.2	-295.2	162.1	-162.1
		6	-265.4	-409.1	-71.8	168.6	-168.6	-1578.5	1578.5
1F	2F	1	-148.1	-1043.2	-447.5	257.6	-257.6	1731.9	-1731.9
		2	-385.8	-1272.8	-443.5	358.6	-358.6	134.5	-134.5
		3	-413.3	-1284.7	-435.7	367.1	-367.1	-36.7	36.7
		4	-358.7	-1243.5	-442.4	346.4	-346.4	-299.4	299.4
		5	-331.1	-1231.3	-450.1	337.8	-337.8	197.5	-197.5
		6	-149.4	-1043.6	-447.1	257.9	-257.9	-1731.0	1731.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	1	93.1	50.9	-21.1	-36.0	36.0	-32.7	32.7
		2	191.6	159.8	-15.9	-87.8	87.8	-6.6	6.6
		3	224.4	198.0	-13.2	-105.6	105.6	6.0	-6.0
		4	232.3	189.2	-21.6	-105.4	105.4	-15.1	15.1
		5	190.5	143.9	-23.3	-83.6	83.6	19.8	-19.8
		6	82.3	44.9	-18.7	-31.8	31.8	28.4	-28.4
12F	13F	1	121.4	90.3	-15.5	-52.9	52.9	-88.4	88.4
		2	237.3	227.8	-4.7	-116.3	116.3	-20.3	20.3
		3	276.1	270.6	-2.7	-136.7	136.7	7.9	-7.9
		4	248.4	239.4	-4.5	-122.0	122.0	-9.8	9.8
		5	205.7	192.1	-6.8	-99.4	99.4	27.3	-27.3
		6	120.8	88.7	-16.0	-52.4	52.4	83.3	-83.3
11F	12F	1	158.1	171.0	6.4	-81.8	81.8	-162.5	162.5
		2	313.2	354.4	20.6	-165.9	165.9	-34.1	34.1
		3	353.1	397.6	22.3	-186.5	186.5	10.0	-10.0
		4	324.9	368.5	21.8	-172.3	172.3	2.1	-2.1
		5	279.8	318.9	19.5	-148.8	148.8	27.5	-27.5
		6	155.1	167.2	6.0	-80.1	80.1	157.1	-157.1
10F	11F	1	221.3	211.2	-5.1	-108.1	108.1	-274.3	274.3
		2	425.7	433.5	3.9	-214.8	214.8	-47.9	47.9
		3	468.4	478.9	5.2	-236.8	236.8	12.8	-12.8
		4	438.5	444.8	3.1	-220.8	220.8	13.8	-13.8
		5	389.3	392.8	1.7	-195.5	195.5	27.6	-27.6
		6	217.6	207.7	-4.9	-106.3	106.3	268.2	-268.2
9F	10F	1	252.2	254.9	1.3	-126.8	126.8	-406.3	406.3
		2	477.2	499.2	11.0	-244.1	244.1	-61.0	61.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	3	519.4	542.9	11.8	-265.6	265.6	14.8	-14.8
		4	483.1	503.7	10.3	-246.7	246.7	30.6	-30.6
		5	435.3	454.0	9.4	-222.3	222.3	22.0	-22.0
		6	249.6	252.3	1.3	-125.5	125.5	400.2	-400.2
8F	9F	1	247.5	269.7	11.1	-128.5	128.5	-546.7	546.7
		2	468.2	490.5	11.2	-238.2	238.2	-69.1	69.1
		3	507.0	530.6	11.8	-257.8	257.8	16.9	-16.9
		4	470.0	492.1	11.1	-239.0	239.0	49.4	-49.4
		5	426.3	447.3	10.5	-217.0	217.0	8.8	-8.8
		6	245.4	267.6	11.1	-127.4	127.4	541.2	-541.2
7F	8F	1	266.3	282.0	7.9	-137.1	137.1	-702.2	702.2
		2	594.7	613.1	9.2	-301.9	301.9	-77.3	77.3
		3	659.1	680.0	10.5	-334.8	334.8	20.2	-20.2
		4	595.7	613.2	8.7	-302.2	302.2	71.1	-71.1
		5	524.7	539.9	7.6	-266.1	266.1	-7.8	7.8
		6	263.1	278.8	7.9	-135.5	135.5	696.7	-696.7
6F	7F	1	289.9	297.4	3.7	-146.8	146.8	-870.2	870.2
		2	585.8	632.8	23.5	-304.7	304.7	-89.4	89.4
		3	642.6	692.7	25.0	-333.8	333.8	23.5	-23.5
		4	580.4	623.1	21.3	-300.9	300.9	99.8	-99.8
		5	518.9	558.3	19.7	-269.3	269.3	-27.3	27.3
		6	287.8	295.6	3.9	-145.8	145.8	864.6	-864.6
5F	6F	1	309.0	349.7	20.3	-164.7	164.7	-1043.3	1043.3
		2	601.4	638.0	18.3	-309.9	309.9	-94.5	94.5
		3	650.7	687.7	18.5	-334.6	334.6	26.3	-26.3
		4	588.5	624.1	17.8	-303.2	303.2	131.4	-131.4
		5	535.7	571.2	17.7	-276.7	276.7	-57.0	57.0
		6	308.1	348.8	20.4	-164.2	164.2	1038.5	-1038.5
4F	5F	1	280.3	322.0	20.9	-150.6	150.6	-1224.0	1224.0
		2	681.4	716.4	17.5	-349.5	349.5	-103.4	103.4
		3	753.8	789.0	17.6	-385.7	385.7	29.4	-29.4
		4	658.9	693.3	17.2	-338.0	338.0	170.0	-170.0
		5	582.6	617.0	17.2	-299.9	299.9	-89.9	89.9
		6	279.0	320.7	20.8	-149.9	149.9	1219.7	-1219.7
3F	4F	1	317.3	368.6	25.6	-171.5	171.5	-1406.1	1406.1
		2	648.7	733.2	42.2	-345.5	345.5	-116.3	116.3
		3	707.8	794.9	43.6	-375.7	375.7	32.5	-32.5
		4	625.4	704.9	39.7	-332.6	332.6	214.0	-214.0
		5	563.8	640.8	38.5	-301.2	301.2	-124.0	124.0
		6	316.5	368.1	25.8	-171.1	171.1	1402.2	-1402.2
2F	3F	1	264.5	407.2	71.3	-167.9	167.9	-1581.4	1581.4
		2	598.2	761.6	81.7	-339.9	339.9	-126.5	126.5
		3	652.3	819.7	83.7	-368.0	368.0	35.2	-35.2
		4	567.8	727.1	79.7	-323.7	323.7	259.0	-259.0
		5	512.5	668.5	78.0	-295.2	295.2	-162.1	162.1
		6	265.4	409.1	71.8	-168.6	168.6	1578.5	-1578.5
1F	2F	1	148.1	1043.2	447.5	-257.6	257.6	-1731.9	1731.9
		2	385.8	1272.8	443.5	-358.6	358.6	-134.5	134.5
		3	413.3	1284.7	435.7	-367.1	367.1	36.7	-36.7
		4	358.7	1243.5	442.4	-346.4	346.4	299.4	-299.4
		5	331.1	1231.3	450.1	-337.8	337.8	-197.5	197.5
		6	149.4	1043.6	447.1	-257.9	257.9	1731.0	-1731.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-988.5	1007.6	663.0	295.0	297.0	0.0	0.0
	B	C	-170.0	133.2	38.7	87.1	76.9	0.0	0.0
13F	A	B	-956.2	867.0	501.5	258.1	249.2	0.0	0.0
	B	C	21.3	197.3	54.0	29.5	105.3	0.0	0.0
12F	A	B	-935.3	849.7	520.6	257.9	249.3	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	B	C	-29.4	165.2	44.7	41.0	93.8	0.0	0.0
11F	A	B	-945.7	861.4	519.6	259.8	251.4	0.0	0.0
	B	C	-17.7	169.8	48.2	38.7	96.0	0.0	0.0
10F	A	B	-944.8	864.5	518.5	259.6	251.6	0.0	0.0
	B	C	-17.8	168.8	48.6	38.9	95.9	0.0	0.0
9F	A	B	-942.9	862.9	520.3	259.6	251.6	0.0	0.0
	B	C	-27.3	161.4	47.6	41.2	93.5	0.0	0.0
8F	A	B	-996.5	834.8	546.1	271.4	255.3	0.0	0.0
	B	C	-14.2	172.6	48.6	37.9	96.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1005.2	840.2	539.0	271.6	255.1	0.0	0.0
	B	C	-21.2	169.6	46.6	39.2	95.5	0.0	0.0
6F	A	B	-981.6	854.7	543.6	269.7	257.0	0.0	0.0
	B	C	-43.0	150.2	45.4	45.0	89.8	0.0	0.0
5F	A	B	-988.7	875.5	529.7	269.0	257.7	0.0	0.0
	B	C	-43.3	147.2	46.7	45.4	89.3	0.0	0.0
4F	A	B	-985.6	894.7	521.7	267.9	258.8	0.0	0.0
	B	C	-49.8	139.6	47.3	47.4	87.4	0.0	0.0
3F	A	B	-957.3	913.0	526.6	265.6	261.1	0.0	0.0
	B	C	-72.0	121.1	45.4	53.0	81.7	0.0	0.0
2F	A	B	-950.0	961.7	514.9	264.6	265.7	0.0	0.0
	B	C	-68.0	119.5	49.4	53.3	82.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1066.0	2596.7	1925.1	638.3	791.4	0.0	0.0
	B	C	-1691.1	72.3	-445.0	451.5	1.8	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	365.8	356.8	4.5	-36.1	36.1	0.0	0.0
	B	C	137.8	134.8	1.5	-37.9	37.9	0.0	0.0
13F	A	B	565.1	554.2	5.5	-56.0	56.0	0.0	0.0
	B	C	323.7	302.2	10.8	-86.9	86.9	0.0	0.0
12F	A	B	719.4	701.1	9.2	-71.0	71.0	0.0	0.0
	B	C	472.9	439.0	17.0	-126.7	126.7	0.0	0.0
11F	A	B	846.3	825.9	10.2	-83.6	83.6	0.0	0.0
	B	C	556.0	514.5	20.8	-148.7	148.7	0.0	0.0
10F	A	B	923.5	901.7	10.9	-91.3	91.3	0.0	0.0
	B	C	638.2	587.3	25.5	-170.2	170.2	0.0	0.0
9F	A	B	1003.9	976.5	13.7	-99.0	99.0	0.0	0.0
	B	C	712.1	643.9	34.1	-188.3	188.3	0.0	0.0
8F	A	B	1580.6	1547.6	16.5	-156.4	156.4	0.0	0.0
	B	C	703.0	682.9	10.0	-192.5	192.5	0.0	0.0
7F	A	B	1613.2	1581.2	16.0	-159.7	159.7	0.0	0.0
	B	C	755.3	740.6	7.4	-207.8	207.8	0.0	0.0
6F	A	B	1680.0	1641.6	19.2	-166.1	166.1	0.0	0.0
	B	C	813.0	793.1	10.0	-223.1	223.1	0.0	0.0
5F	A	B	1685.5	1656.5	14.5	-167.1	167.1	0.0	0.0
	B	C	879.0	853.4	12.8	-240.6	240.6	0.0	0.0
4F	A	B	1664.1	1642.7	10.7	-165.3	165.3	0.0	0.0
	B	C	902.3	878.1	12.1	-247.3	247.3	0.0	0.0
3F	A	B	1611.3	1583.1	14.1	-159.7	159.7	0.0	0.0
	B	C	887.3	861.9	12.7	-242.9	242.9	0.0	0.0
2F	A	B	1288.6	1283.7	2.4	-128.6	128.6	0.0	0.0
	B	C	759.1	746.4	6.4	-209.1	209.1	0.0	0.0
1F	A	B	2326.1	1628.8	348.7	-197.7	197.7	0.0	0.0
	B	C	1661.5	1312.7	174.4	-413.1	413.1	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-365.8	-356.8	-4.5	36.1	-36.1	0.0	0.0
	B	C	-137.8	-134.8	-1.5	37.9	-37.9	0.0	0.0
13F	A	B	-565.1	-554.2	-5.5	56.0	-56.0	0.0	0.0
	B	C	-323.7	-302.2	-10.8	86.9	-86.9	0.0	0.0
12F	A	B	-719.4	-701.1	-9.2	71.0	-71.0	0.0	0.0
	B	C	-472.9	-439.0	-17.0	126.7	-126.7	0.0	0.0
11F	A	B	-846.3	-825.9	-10.2	83.6	-83.6	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	B	C	-556.0	-514.5	-20.8	148.7	-148.7	0.0	0.0
10F	A	B	-923.5	-901.7	-10.9	91.3	-91.3	0.0	0.0
	B	C	-638.2	-587.3	-25.5	170.2	-170.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1003.9	-976.5	-13.7	99.0	-99.0	0.0	0.0
	B	C	-712.1	-643.9	-34.1	188.3	-188.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1580.6	-1547.6	-16.5	156.4	-156.4	0.0	0.0
	B	C	-703.0	-682.9	-10.0	192.5	-192.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1613.2	-1581.2	-16.0	159.7	-159.7	0.0	0.0
	B	C	-755.3	-740.6	-7.4	207.8	-207.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1680.0	-1641.6	-19.2	166.1	-166.1	0.0	0.0
	B	C	-813.0	-793.1	-10.0	223.1	-223.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1685.5	-1656.5	-14.5	167.1	-167.1	0.0	0.0
	B	C	-879.0	-853.4	-12.8	240.6	-240.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1664.1	-1642.7	-10.7	165.3	-165.3	0.0	0.0
	B	C	-902.3	-878.1	-12.1	247.3	-247.3	0.0	0.0
3F	A	B	-1611.3	-1583.1	-14.1	159.7	-159.7	0.0	0.0
	B	C	-887.3	-861.9	-12.7	242.9	-242.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1288.6	-1283.7	-2.4	128.6	-128.6	0.0	0.0
	B	C	-759.1	-746.4	-6.4	209.1	-209.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2326.1	-1628.8	-348.7	197.7	-197.7	0.0	0.0
	B	C	-1661.5	-1312.7	-174.4	413.1	-413.1	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	988.5	590.0	-199.3	-394.6	394.6	-398.9	398.9
		B	-837.7	-585.2	126.2	355.7	-355.7	-531.2	531.2
		C	-133.2	-121.8	5.7	63.7	-63.7	-135.9	135.9
12F	13F	A	366.2	434.6	34.2	-200.2	200.2	-785.3	785.3
		B	-303.1	-370.6	-33.7	168.4	-168.4	-978.8	978.8
		C	-75.5	-80.9	-2.7	39.1	-39.1	-282.7	282.7
11F	12F	A	500.7	471.6	-14.6	-241.6	241.6	-1166.4	1166.4
		B	-449.8	-415.4	17.2	214.9	-214.9	-1430.7	1430.7
		C	-84.4	-87.0	-1.3	42.6	-42.6	-416.0	416.0
10F	11F	A	474.1	470.4	-1.8	-236.1	236.1	-1550.4	1550.4
		B	-428.3	-422.3	3.0	212.7	-212.7	-1882.9	1882.9
		C	-82.8	-87.1	-2.1	42.5	-42.5	-557.2	557.2
9F	10F	A	474.4	480.3	2.9	-238.7	238.7	-1933.6	1933.6
		B	-424.3	-433.7	-4.7	214.5	-214.5	-2334.0	2334.0
		C	-81.8	-86.9	-2.5	42.2	-42.2	-697.5	697.5
8F	9F	A	462.7	426.4	-18.2	-220.9	220.9	-2314.6	2314.6
		B	-401.9	-383.8	9.1	195.2	-195.2	-2784.4	2784.4
		C	-74.5	-76.3	-0.9	37.5	-37.5	-833.2	833.2
7F	8F	A	570.1	500.5	-34.8	-267.7	267.7	-2743.5	2743.5
		B	-436.9	-388.7	24.1	206.4	-206.4	-3279.8	3279.8
		C	-96.3	-91.9	2.2	47.1	-47.1	-974.4	974.4
6F	7F	A	504.7	497.5	-3.6	-250.5	250.5	-3166.2	3166.2
		B	-430.4	-398.9	15.7	207.3	-207.3	-3768.9	3768.9
		C	-77.7	-80.7	-1.5	39.6	-39.6	-1115.5	1115.5
5F	6F	A	484.2	407.2	-38.5	-222.8	222.8	-3572.2	3572.2
		B	-412.8	-335.8	38.5	187.1	-187.1	-4246.4	4246.4
		C	-69.5	-63.7	2.9	33.3	-33.3	-1247.4	1247.4
4F	5F	A	581.5	504.8	-38.3	-271.6	271.6	-3975.2	3975.2
		B	-496.4	-397.9	49.2	223.6	-223.6	-4720.9	4720.9
		C	-83.5	-72.9	5.3	39.1	-39.1	-1381.6	1381.6
3F	4F	A	480.7	512.6	15.9	-248.3	248.3	-4372.9	4372.9
		B	-447.0	-407.9	19.5	213.7	-213.7	-5192.0	5192.0
		C	-66.7	-58.7	4.0	31.4	-31.4	-1517.0	1517.0
2F	3F	A	444.8	368.8	-38.0	-203.4	203.4	-4754.1	4754.1
		B	-433.1	-268.0	82.6	175.3	-175.3	-5652.5	5652.5
		C	-62.4	-45.5	8.5	27.0	-27.0	-1643.9	1643.9
1F	2F	A	581.2	1066.0	242.4	-356.1	356.1	-5120.7	5120.7
		B	-625.8	-905.6	-139.9	331.1	-331.1	-6098.9	6098.9
		C	-74.0	-72.3	0.8	31.6	-31.6	-1769.6	1769.6

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-365.8	-95.1	135.4	115.2	-115.2	47.4	-47.4
		B	-494.6	-228.3	133.1	180.7	-180.7	-2.8	2.8
		C	-134.8	-90.1	22.3	56.2	-56.2	-41.9	41.9
12F	13F	A	-470.1	-248.1	111.0	179.5	-179.5	117.8	-117.8
		B	-649.6	-452.9	98.4	275.6	-275.6	22.5	-22.5
		C	-212.1	-183.1	14.5	98.8	-98.8	-134.0	134.0
11F	12F	A	-471.4	-367.5	51.9	208.4	-208.4	202.3	-202.3
		B	-721.1	-617.2	52.0	332.5	-332.5	73.2	-73.2
		C	-255.9	-249.3	3.3	125.5	-125.5	-265.5	265.5
10F	11F	A	-478.8	-368.8	55.0	211.9	-211.9	299.0	-299.0
		B	-764.7	-660.6	52.1	356.3	-356.3	134.0	-134.0
		C	-265.2	-265.1	0.1	132.6	-132.6	-420.9	420.9
9F	10F	A	-554.7	-434.2	60.3	247.2	-247.2	402.7	-402.7
		B	-879.4	-783.2	48.1	415.6	-415.6	209.4	-209.4
		C	-322.2	-334.0	-5.9	164.0	-164.0	-598.1	598.1
8F	9F	A	-569.7	-764.3	-97.3	331.4	-331.4	513.4	-513.4
		B	-905.4	-1065.8	-80.2	489.7	-489.7	296.6	-296.6
		C	-310.0	-321.4	-5.7	156.9	-156.9	-793.6	793.6
7F	8F	A	-816.4	-727.9	44.2	386.1	-386.1	689.3	-689.3
		B	-1184.8	-1066.4	59.2	562.8	-562.8	331.8	-331.8
		C	-361.5	-369.2	-3.9	182.7	-182.7	-994.5	994.5
6F	7F	A	-885.2	-749.7	67.8	408.7	-408.7	867.0	-867.0
		B	-1270.1	-1127.1	71.5	599.3	-599.3	382.1	-382.1
		C	-371.4	-392.6	-10.6	191.0	-191.0	-1211.3	1211.3
5F	6F	A	-930.3	-898.2	16.1	457.1	-457.1	1047.1	-1047.1
		B	-1327.5	-1236.5	45.5	641.0	-641.0	444.0	-444.0
		C	-400.5	-433.0	-16.3	208.4	-208.4	-1442.5	1442.5
4F	5F	A	-787.3	-794.9	-3.8	395.6	-395.6	1226.0	-1226.0
		B	-1299.0	-1223.3	37.9	630.6	-630.6	524.5	-524.5
		C	-420.3	-454.6	-17.1	218.7	-218.7	-1690.5	1690.5
3F	4F	A	-869.1	-902.9	-16.9	443.0	-443.0	1400.8	-1400.8
		B	-1321.6	-1363.5	-20.9	671.3	-671.3	614.1	-614.1
		C	-423.6	-514.0	-45.2	234.4	-234.4	-1944.4	1944.4
2F	3F	A	-708.3	-1339.0	-315.3	511.8	-511.8	1566.2	-1566.2
		B	-1107.0	-1568.3	-230.6	668.8	-668.8	704.2	-704.2
		C	-347.9	-535.9	-94.0	220.9	-220.9	-2192.1	2192.1
1F	2F	A	50.4	-2326.1	-1188.3	492.1	-492.1	1696.9	-1696.9
		B	-474.6	-3290.3	-1407.8	814.0	-814.0	789.5	-789.5
		C	-210.5	-1312.7	-551.1	329.3	-329.3	-2403.6	2403.6

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	365.8	95.1	-135.4	-115.2	115.2	-47.4	47.4
		B	494.6	228.3	-133.1	-180.7	180.7	2.8	-2.8
		C	134.8	90.1	-22.3	-56.2	56.2	41.9	-41.9
12F	13F	A	470.1	248.1	-111.0	-179.5	179.5	-117.8	117.8
		B	649.6	452.9	-98.4	-275.6	275.6	-22.5	22.5
		C	212.1	183.1	-14.5	-98.8	98.8	134.0	-134.0
11F	12F	A	471.4	367.5	-51.9	-208.4	208.4	-202.3	202.3
		B	721.1	617.2	-52.0	-332.5	332.5	-73.2	73.2
		C	255.9	249.3	-3.3	-125.5	125.5	265.5	-265.5
10F	11F	A	478.8	368.8	-55.0	-211.9	211.9	-299.0	299.0
		B	764.7	660.6	-52.1	-356.3	356.3	-134.0	134.0
		C	265.2	265.1	-0.1	-132.6	132.6	420.9	-420.9
9F	10F	A	554.7	434.2	-60.3	-247.2	247.2	-402.7	402.7
		B	879.4	783.2	-48.1	-415.6	415.6	-209.4	209.4
		C	322.2	334.0	5.9	-164.0	164.0	598.1	-598.1
8F	9F	A	569.7	764.3	97.3	-331.4	331.4	-513.4	513.4
		B	905.4	1065.8	80.2	-489.7	489.7	-296.6	296.6
		C	310.0	321.4	5.7	-156.9	156.9	793.6	-793.6
7F	8F	A	816.4	727.9	-44.2	-386.1	386.1	-689.3	689.3
		B	1184.8	1066.4	-59.2	-562.8	562.8	-331.8	331.8
		C	361.5	369.2	3.9	-182.7	182.7	994.5	-994.5
6F	7F	A	885.2	749.7	-67.8	-408.7	408.7	-867.0	867.0
		B	1270.1	1127.1	-71.5	-599.3	599.3	-382.1	382.1

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	C	371.4	392.6	10.6	-191.0	191.0	1211.3	-1211.3
5F	6F	A	930.3	898.2	-16.1	-457.1	457.1	-1047.1	1047.1
		B	1327.5	1236.5	-45.5	-641.0	641.0	-444.0	444.0
		C	400.5	433.0	16.3	-208.4	208.4	1442.5	-1442.5
4F	5F	A	787.3	794.9	3.8	-395.6	395.6	-1226.0	1226.0
		B	1299.0	1223.3	-37.9	-630.6	630.6	-524.5	524.5
		C	420.3	454.6	17.1	-218.7	218.7	1690.5	-1690.5
3F	4F	A	869.1	902.9	16.9	-443.0	443.0	-1400.8	1400.8
		B	1321.6	1363.5	20.9	-671.3	671.3	-614.1	614.1
		C	423.6	514.0	45.2	-234.4	234.4	1944.4	-1944.4
2F	3F	A	708.3	1339.0	315.3	-511.8	511.8	-1566.2	1566.2
		B	1107.0	1568.3	230.6	-668.8	668.8	-704.2	704.2
		C	347.9	535.9	94.0	-220.9	220.9	2192.1	-2192.1
1F	2F	A	-50.4	2326.1	1188.3	-492.1	492.1	-1696.9	1696.9
		B	474.6	3290.3	1407.8	-814.0	814.0	-789.5	789.5
		C	210.5	1312.7	551.1	-329.3	329.3	2403.6	-2403.6

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1755.0	1819.0	1361.6	554.1	560.5	0.0	0.0
	B	C	-388.9	187.6	67.2	178.1	122.2	0.0	0.0
13F	A	B	-1733.7	1533.1	939.3	466.6	446.5	0.0	0.0
	B	C	-56.7	306.4	109.1	84.7	171.1	0.0	0.0
12F	A	B	-1660.8	1490.2	997.2	465.1	448.0	0.0	0.0
	B	C	-139.9	263.5	88.9	102.2	153.6	0.0	0.0
11F	A	B	-1698.3	1479.7	1014.3	473.6	451.7	0.0	0.0
	B	C	-109.1	272.0	100.0	96.7	159.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1698.9	1486.4	1010.7	473.3	452.0	0.0	0.0
	B	C	-109.4	271.4	100.2	96.8	158.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1691.9	1488.4	1013.2	472.8	452.5	0.0	0.0
	B	C	-118.2	263.8	99.6	99.1	156.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1736.1	1470.4	1015.3	479.0	452.4	0.0	0.0
	B	C	-64.5	332.3	97.9	85.3	176.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1748.1	1486.0	1001.6	478.8	452.6	0.0	0.0
	B	C	-72.9	342.5	88.6	85.1	177.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1704.6	1511.4	1010.6	475.4	456.0	0.0	0.0
	B	C	-128.4	295.6	84.3	99.3	162.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1732.0	1552.5	976.3	474.7	456.7	0.0	0.0
	B	C	-112.5	301.8	89.1	96.2	165.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1734.7	1588.7	956.9	473.0	458.4	0.0	0.0
	B	C	-120.4	290.8	90.7	98.9	163.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1688.3	1620.7	964.1	469.1	462.3	0.0	0.0
	B	C	-175.1	246.6	85.4	112.6	149.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1662.8	1682.5	946.0	464.7	466.7	0.0	0.0
	B	C	-186.9	222.3	91.7	117.6	144.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1378.5	3274.2	2516.6	800.9	990.5	0.0	0.0
	B	C	-2115.9	98.2	-579.5	541.3	-19.2	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	593.1	585.1	4.0	-58.9	58.9	0.0	0.0
	B	C	99.8	121.1	-10.7	-30.7	30.7	0.0	0.0
13F	A	B	975.3	955.8	9.8	-96.6	96.6	0.0	0.0
	B	C	315.9	303.5	6.2	-86.0	86.0	0.0	0.0
12F	A	B	1252.1	1218.8	16.6	-123.5	123.5	0.0	0.0
	B	C	481.2	455.3	12.9	-130.1	130.1	0.0	0.0
11F	A	B	1807.2	1767.8	19.7	-178.8	178.8	0.0	0.0
	B	C	544.6	529.6	7.5	-149.2	149.2	0.0	0.0
10F	A	B	2031.5	1983.1	24.2	-200.7	200.7	0.0	0.0
	B	C	640.6	605.5	17.5	-173.1	173.1	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	A	B	2162.9	2117.3	22.8	-214.0	214.0	0.0	0.0
	B	C	722.1	684.0	19.1	-195.3	195.3	0.0	0.0
8F	A	B	2176.8	2088.5	44.2	-213.3	213.3	0.0	0.0
	B	C	1152.3	1067.6	42.3	-308.3	308.3	0.0	0.0
7F	A	B	2186.5	2108.9	38.8	-214.8	214.8	0.0	0.0
	B	C	1271.8	1243.7	14.1	-349.4	349.4	0.0	0.0
6F	A	B	2281.0	2187.3	46.8	-223.4	223.4	0.0	0.0
	B	C	1363.7	1313.1	25.3	-371.8	371.8	0.0	0.0
5F	A	B	2330.6	2255.8	37.4	-229.3	229.3	0.0	0.0
	B	C	1541.8	1482.1	29.9	-420.0	420.0	0.0	0.0
4F	A	B	2329.2	2269.7	29.8	-229.9	229.9	0.0	0.0
	B	C	1634.7	1580.2	27.2	-446.5	446.5	0.0	0.0
3F	A	B	2249.2	2180.0	34.6	-221.5	221.5	0.0	0.0
	B	C	1617.9	1558.7	29.6	-441.2	441.2	0.0	0.0
2F	A	B	1793.1	1754.3	19.4	-177.4	177.4	0.0	0.0
	B	C	1376.5	1337.1	19.7	-376.9	376.9	0.0	0.0
1F	A	B	2553.1	1811.2	370.9	-218.2	218.2	0.0	0.0
	B	C	1799.5	1488.7	155.4	-456.7	456.7	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-593.1	-585.1	-4.0	58.9	-58.9	0.0	0.0
	B	C	-99.8	-121.1	10.7	30.7	-30.7	0.0	0.0
13F	A	B	-975.3	-955.8	-9.8	96.6	-96.6	0.0	0.0
	B	C	-315.9	-303.5	-6.2	86.0	-86.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1252.1	-1218.8	-16.6	123.5	-123.5	0.0	0.0
	B	C	-481.2	-455.3	-12.9	130.1	-130.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1807.2	-1767.8	-19.7	178.8	-178.8	0.0	0.0
	B	C	-544.6	-529.6	-7.5	149.2	-149.2	0.0	0.0
10F	A	B	-2031.5	-1983.1	-24.2	200.7	-200.7	0.0	0.0
	B	C	-640.6	-605.5	-17.5	173.1	-173.1	0.0	0.0
9F	A	B	-2162.9	-2117.3	-22.8	214.0	-214.0	0.0	0.0
	B	C	-722.1	-684.0	-19.1	195.3	-195.3	0.0	0.0
8F	A	B	-2176.8	-2088.5	-44.2	213.3	-213.3	0.0	0.0
	B	C	-1152.3	-1067.6	-42.3	308.3	-308.3	0.0	0.0
7F	A	B	-2186.5	-2108.9	-38.8	214.8	-214.8	0.0	0.0
	B	C	-1271.8	-1243.7	-14.1	349.4	-349.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2281.0	-2187.3	-46.8	223.4	-223.4	0.0	0.0
	B	C	-1363.7	-1313.1	-25.3	371.8	-371.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2330.6	-2255.8	-37.4	229.3	-229.3	0.0	0.0
	B	C	-1541.8	-1482.1	-29.9	420.0	-420.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2329.2	-2269.7	-29.8	229.9	-229.9	0.0	0.0
	B	C	-1634.7	-1580.2	-27.2	446.5	-446.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2249.2	-2180.0	-34.6	221.5	-221.5	0.0	0.0
	B	C	-1617.9	-1558.7	-29.6	441.2	-441.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1793.1	-1754.3	-19.4	177.4	-177.4	0.0	0.0
	B	C	-1376.5	-1337.1	-19.7	376.9	-376.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2553.1	-1811.2	-370.9	218.2	-218.2	0.0	0.0
	B	C	-1799.5	-1488.7	-155.4	456.7	-456.7	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1755.0	1062.7	-346.2	-704.4	704.4	-621.5	621.5
		B	-1430.2	-946.9	241.6	594.3	-594.3	-857.6	857.6
		C	-187.6	-178.8	4.4	91.6	-91.6	-210.6	210.6
12F	13F	A	670.9	753.1	41.1	-356.0	356.0	-1151.1	1151.1
		B	-529.5	-604.5	-37.5	283.5	-283.5	-1478.8	1478.8
		C	-127.6	-131.4	-1.9	64.8	-64.8	-441.6	441.6
11F	12F	A	907.7	796.1	-55.8	-423.3	423.3	-1683.2	1683.2
		B	-745.8	-639.9	53.0	344.3	-344.3	-2124.8	2124.8
		C	-132.1	-138.8	-3.3	67.3	-67.3	-657.1	657.1
10F	11F	A	902.2	808.9	-46.6	-427.8	427.8	-2226.9	2226.9
		B	-730.6	-655.5	37.6	346.5	-346.5	-2772.9	2772.9
		C	-133.2	-140.0	-3.4	68.3	-68.3	-876.7	876.7

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	A	890.0	809.1	-40.5	-424.8	424.8	-2775.0	2775.0
		B	-721.5	-657.9	31.8	344.9	-344.9	-3426.9	3426.9
		C	-131.4	-139.3	-4.0	67.7	-67.7	-1096.7	1096.7
8F	9F	A	882.8	773.9	-54.5	-411.6	411.6	-3324.6	3324.6
		B	-712.3	-650.6	30.8	338.6	-338.6	-4086.5	4086.5
		C	-124.5	-129.9	-2.7	63.2	-63.2	-1315.9	1315.9
7F	8F	A	962.3	858.3	-52.0	-455.2	455.2	-3845.0	3845.0
		B	-755.3	-677.0	39.2	358.1	-358.1	-4686.3	4686.3
		C	-202.4	-184.7	8.8	96.8	-96.8	-1556.5	1556.5
6F	7F	A	889.7	861.2	-14.2	-437.7	437.7	-4368.2	4368.2
		B	-736.1	-685.3	25.4	355.3	-355.3	-5290.2	5290.2
		C	-157.8	-156.6	0.6	78.6	-78.6	-1799.8	1799.8
5F	6F	A	843.4	706.8	-68.3	-387.5	387.5	-4901.2	4901.2
		B	-697.7	-576.3	60.7	318.5	-318.5	-5929.0	5929.0
		C	-139.0	-125.4	6.8	66.1	-66.1	-2030.8	2030.8
4F	5F	A	1025.2	883.1	-71.1	-477.1	477.1	-5445.0	5445.0
		B	-863.7	-712.5	75.6	394.1	-394.1	-6578.1	6578.1
		C	-176.4	-154.7	10.9	82.8	-82.8	-2270.8	2270.8
3F	4F	A	851.6	857.7	3.1	-427.3	427.3	-6000.6	6000.6
		B	-755.8	-691.3	32.2	361.8	-361.8	-7247.1	7247.1
		C	-136.1	-121.8	7.1	64.5	-64.5	-2514.0	2514.0
2F	3F	A	830.6	740.8	-44.9	-392.8	392.8	-6565.1	6565.1
		B	-754.2	-583.2	85.5	334.4	-334.4	-7950.1	7950.1
		C	-124.8	-106.8	9.0	57.9	-57.9	-2745.2	2745.2
1F	2F	A	922.0	1378.5	228.3	-497.4	497.4	-7139.1	7139.1
		B	-912.4	-1158.4	-123.0	447.7	-447.7	-8678.9	8678.9
		C	-115.5	-98.2	8.7	46.2	-46.2	-2974.0	2974.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-593.1	-277.6	157.7	217.7	-217.7	48.5	-48.5
		B	-684.9	-387.1	148.9	268.0	-268.0	-22.4	22.4
		C	-121.1	-84.6	18.3	51.4	-51.4	-27.0	27.0
12F	13F	A	-697.7	-446.6	125.5	286.1	-286.1	132.8	-132.8
		B	-884.6	-649.1	117.8	383.4	-383.4	-26.2	26.2
		C	-218.9	-191.6	13.6	102.6	-102.6	-109.2	109.2
11F	12F	A	-805.5	-722.9	41.3	379.7	-379.7	244.6	-244.6
		B	-1050.9	-942.9	54.0	495.4	-495.4	-13.4	13.4
		C	-263.7	-255.9	3.9	129.1	-129.1	-235.5	235.5
10F	11F	A	-1084.4	-847.3	118.5	482.9	-482.9	411.4	-411.4
		B	-1369.5	-1121.0	124.2	622.6	-622.6	-37.0	37.0
		C	-273.7	-277.8	-2.0	137.9	-137.9	-378.9	378.9
9F	10F	A	-1184.1	-999.7	92.2	546.0	-546.0	600.7	-600.7
		B	-1502.6	-1282.9	109.9	696.4	-696.4	-59.5	59.5
		C	-327.7	-331.5	-1.9	164.8	-164.8	-545.7	545.7
8F	9F	A	-1163.2	-1130.3	16.4	569.8	-569.8	803.7	-803.7
		B	-1556.5	-1556.4	0.1	773.4	-773.4	-74.2	74.2
		C	-352.5	-410.9	-29.2	189.7	-189.7	-734.3	734.3
7F	8F	A	-1046.5	-979.3	33.6	506.4	-506.4	997.3	-997.3
		B	-1684.4	-1548.5	68.0	808.2	-808.2	23.6	-23.6
		C	-656.6	-621.4	17.6	319.5	-319.5	-1034.6	1034.6
6F	7F	A	-1207.3	-1051.0	78.1	564.6	-564.6	1194.1	-1194.1
		B	-1832.2	-1664.6	83.8	874.2	-874.2	157.7	-157.7
		C	-622.3	-642.4	-10.0	316.2	-316.2	-1375.5	1375.5
5F	6F	A	-1229.9	-1152.5	38.7	595.6	-595.6	1403.2	-1403.2
		B	-1886.4	-1721.0	82.7	901.9	-901.9	302.8	-302.8
		C	-670.7	-673.6	-1.5	336.1	-336.1	-1739.4	1739.4
4F	5F	A	-1178.1	-1127.3	25.4	576.3	-576.3	1620.2	-1620.2
		B	-2076.5	-1898.8	88.8	993.8	-993.8	488.1	-488.1
		C	-808.4	-806.8	0.8	403.8	-403.8	-2152.0	2152.0
3F	4F	A	-1202.0	-1219.1	-8.6	605.3	-605.3	1840.2	-1840.2
		B	-2005.6	-2003.6	1.0	1002.3	-1002.3	698.6	-698.6
		C	-773.4	-852.0	-39.3	406.4	-406.4	-2592.0	2592.0
2F	3F	A	-1030.1	-1609.7	-289.8	660.0	-660.0	2055.1	-2055.1
		B	-1794.3	-2196.1	-200.9	997.6	-997.6	912.8	-912.8

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-706.6	-892.4	-92.9	399.8	-399.8	-3028.3	3028.3
1F	2F	A	-183.4	-2553.1	-1184.8	591.7	-591.7	2229.4	-2229.4
		B	-934.8	-3610.7	-1338.0	982.8	-982.8	1108.6	-1108.6
		C	-444.7	-1488.7	-522.0	418.0	-418.0	-3402.3	3402.3

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	593.1	277.6	-157.7	-217.7	217.7	-48.5	48.5
		B	684.9	387.1	-148.9	-268.0	268.0	22.4	-22.4
		C	121.1	84.6	-18.3	-51.4	51.4	27.0	-27.0
12F	13F	A	697.7	446.6	-125.5	-286.1	286.1	-132.8	132.8
		B	884.6	649.1	-117.8	-383.4	383.4	26.2	-26.2
		C	218.9	191.6	-13.6	-102.6	102.6	109.2	-109.2
11F	12F	A	805.5	722.9	-41.3	-379.7	379.7	-244.6	244.6
		B	1050.9	942.9	-54.0	-495.4	495.4	13.4	-13.4
		C	263.7	255.9	-3.9	-129.1	129.1	235.5	-235.5
10F	11F	A	1084.4	847.3	-118.5	-482.9	482.9	-411.4	411.4
		B	1369.5	1121.0	-124.2	-622.6	622.6	37.0	-37.0
		C	273.7	277.8	2.0	-137.9	137.9	378.9	-378.9
9F	10F	A	1184.1	999.7	-92.2	-546.0	546.0	-600.7	600.7
		B	1502.6	1282.9	-109.9	-696.4	696.4	59.5	-59.5
		C	327.7	331.5	1.9	-164.8	164.8	545.7	-545.7
8F	9F	A	1163.2	1130.3	-16.4	-569.8	569.8	-803.7	803.7
		B	1556.5	1556.4	-0.1	-773.4	773.4	74.2	-74.2
		C	352.5	410.9	29.2	-189.7	189.7	734.3	-734.3
7F	8F	A	1046.5	979.3	-33.6	-506.4	506.4	-997.3	997.3
		B	1684.4	1548.5	-68.0	-808.2	808.2	-23.6	23.6
		C	656.6	621.4	-17.6	-319.5	319.5	1034.6	-1034.6
6F	7F	A	1207.3	1051.0	-78.1	-564.6	564.6	-1194.1	1194.1
		B	1832.2	1664.6	-83.8	-874.2	874.2	-157.7	157.7
		C	622.3	642.4	10.0	-316.2	316.2	1375.5	-1375.5
5F	6F	A	1229.9	1152.5	-38.7	-595.6	595.6	-1403.2	1403.2
		B	1886.4	1721.0	-82.7	-901.9	901.9	-302.8	302.8
		C	670.7	673.6	1.5	-336.1	336.1	1739.4	-1739.4
4F	5F	A	1178.1	1127.3	-25.4	-576.3	576.3	-1620.2	1620.2
		B	2076.5	1898.8	-88.8	-993.8	993.8	-488.1	488.1
		C	808.4	806.8	-0.8	-403.8	403.8	2152.0	-2152.0
3F	4F	A	1202.0	1219.1	8.6	-605.3	605.3	-1840.2	1840.2
		B	2005.6	2003.6	-1.0	-1002.3	1002.3	-698.6	698.6
		C	773.4	852.0	39.3	-406.4	406.4	2592.0	-2592.0
2F	3F	A	1030.1	1609.7	289.8	-660.0	660.0	-2055.1	2055.1
		B	1794.3	2196.1	200.9	-997.6	997.6	-912.8	912.8
		C	706.6	892.4	92.9	-399.8	399.8	3028.3	-3028.3
1F	2F	A	183.4	2553.1	1184.8	-591.7	591.7	-2229.4	2229.4
		B	934.8	3610.7	1338.0	-982.8	982.8	-1108.6	1108.6
		C	444.7	1488.7	522.0	-418.0	418.0	3402.3	-3402.3

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1763.8	1809.0	1362.3	555.1	559.6	0.0	0.0
	B	C	-386.9	191.2	66.4	177.3	123.0	0.0	0.0
13F	A	B	-1742.4	1526.5	938.2	467.3	445.7	0.0	0.0
	B	C	-81.5	331.5	126.2	103.9	177.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1668.9	1483.9	996.3	465.8	447.3	0.0	0.0
	B	C	-169.4	290.0	103.0	121.9	159.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1709.0	1471.1	1013.3	474.6	450.8	0.0	0.0
	B	C	-136.7	298.0	115.3	116.2	165.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1709.5	1477.7	1009.7	474.3	451.1	0.0	0.0
	B	C	-136.2	298.4	115.4	116.1	165.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1701.9	1480.5	1012.2	473.7	451.6	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-144.1	291.1	115.1	118.2	163.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1747.0	1460.7	1014.7	480.0	451.4	0.0	0.0
	B	C	-82.8	365.0	114.5	102.6	185.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1758.0	1477.2	1001.0	479.8	451.7	0.0	0.0
	B	C	-90.6	379.2	103.5	101.7	185.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1712.4	1505.1	1009.8	476.1	455.3	0.0	0.0
	B	C	-149.3	329.3	99.1	116.8	170.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1738.7	1546.7	975.9	475.3	456.1	0.0	0.0
	B	C	-132.6	338.1	103.0	113.3	174.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1740.1	1584.1	956.5	473.5	457.9	0.0	0.0
	B	C	-142.3	326.8	103.8	116.2	171.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1691.7	1618.3	963.6	469.4	462.0	0.0	0.0
	B	C	-202.0	278.7	98.0	131.2	156.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1663.8	1683.0	945.2	464.8	466.7	0.0	0.0
	B	C	-216.2	250.3	105.1	137.1	150.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1379.4	3270.6	2517.9	801.1	990.3	0.0	0.0
	B	C	-2119.4	105.7	-585.1	540.8	-18.6	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	590.1	583.9	3.1	-58.7	58.7	0.0	0.0
	B	C	90.5	115.3	-12.4	-28.6	28.6	0.0	0.0
13F	A	B	969.6	949.5	10.1	-96.0	96.0	0.0	0.0
	B	C	320.2	305.9	7.2	-87.0	87.0	0.0	0.0
12F	A	B	1245.5	1211.2	17.1	-122.8	122.8	0.0	0.0
	B	C	495.8	466.3	14.8	-133.6	133.6	0.0	0.0
11F	A	B	1798.0	1757.2	20.4	-177.8	177.8	0.0	0.0
	B	C	562.8	544.2	9.3	-153.8	153.8	0.0	0.0
10F	A	B	2021.2	1971.0	25.1	-199.6	199.6	0.0	0.0
	B	C	664.8	623.9	20.4	-179.0	179.0	0.0	0.0
9F	A	B	2152.1	2104.4	23.9	-212.8	212.8	0.0	0.0
	B	C	750.5	705.0	22.8	-202.2	202.2	0.0	0.0
8F	A	B	2166.3	2076.2	45.1	-212.1	212.1	0.0	0.0
	B	C	1180.6	1087.7	46.5	-315.0	315.0	0.0	0.0
7F	A	B	2176.5	2096.7	39.9	-213.7	213.7	0.0	0.0
	B	C	1306.2	1272.8	16.7	-358.2	358.2	0.0	0.0
6F	A	B	2271.2	2174.8	48.2	-222.3	222.3	0.0	0.0
	B	C	1404.2	1346.3	28.9	-382.0	382.0	0.0	0.0
5F	A	B	2321.7	2244.2	38.7	-228.3	228.3	0.0	0.0
	B	C	1595.4	1528.4	33.5	-433.9	433.9	0.0	0.0
4F	A	B	2321.1	2259.2	31.0	-229.0	229.0	0.0	0.0
	B	C	1697.9	1637.1	30.4	-463.2	463.2	0.0	0.0
3F	A	B	2241.4	2169.7	35.9	-220.6	220.6	0.0	0.0
	B	C	1683.7	1617.6	33.1	-458.5	458.5	0.0	0.0
2F	A	B	1786.4	1744.8	20.8	-176.6	176.6	0.0	0.0
	B	C	1433.3	1387.8	22.8	-391.8	391.8	0.0	0.0
1F	A	B	2547.1	1809.7	368.7	-217.8	217.8	0.0	0.0
	B	C	1807.0	1500.5	153.3	-459.4	459.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-590.1	-583.9	-3.1	58.7	-58.7	0.0	0.0
	B	C	-90.5	-115.3	12.4	28.6	-28.6	0.0	0.0
13F	A	B	-969.6	-949.5	-10.1	96.0	-96.0	0.0	0.0
	B	C	-320.2	-305.9	-7.2	87.0	-87.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1245.5	-1211.2	-17.1	122.8	-122.8	0.0	0.0
	B	C	-495.8	-466.3	-14.8	133.6	-133.6	0.0	0.0
11F	A	B	-1798.0	-1757.2	-20.4	177.8	-177.8	0.0	0.0
	B	C	-562.8	-544.2	-9.3	153.8	-153.8	0.0	0.0
10F	A	B	-2021.2	-1971.0	-25.1	199.6	-199.6	0.0	0.0
	B	C	-664.8	-623.9	-20.4	179.0	-179.0	0.0	0.0
9F	A	B	-2152.1	-2104.4	-23.9	212.8	-212.8	0.0	0.0
	B	C	-750.5	-705.0	-22.8	202.2	-202.2	0.0	0.0
8F	A	B	-2166.3	-2076.2	-45.1	212.1	-212.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	-1180.6	-1087.7	-46.5	315.0	-315.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2176.5	-2096.7	-39.9	213.7	-213.7	0.0	0.0
	B	C	-1306.2	-1272.8	-16.7	358.2	-358.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2271.2	-2174.8	-48.2	222.3	-222.3	0.0	0.0
	B	C	-1404.2	-1346.3	-28.9	382.0	-382.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2321.7	-2244.2	-38.7	228.3	-228.3	0.0	0.0
	B	C	-1595.4	-1528.4	-33.5	433.9	-433.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2321.1	-2259.2	-31.0	229.0	-229.0	0.0	0.0
	B	C	-1697.9	-1637.1	-30.4	463.2	-463.2	0.0	0.0
3F	A	B	-2241.4	-2169.7	-35.9	220.6	-220.6	0.0	0.0
	B	C	-1683.7	-1617.6	-33.1	458.5	-458.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1786.4	-1744.8	-20.8	176.6	-176.6	0.0	0.0
	B	C	-1433.3	-1387.8	-22.8	391.8	-391.8	0.0	0.0
1F	A	B	-2547.1	-1809.7	-368.7	217.8	-217.8	0.0	0.0
	B	C	-1807.0	-1500.5	-153.3	459.4	-459.4	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1763.8	1068.4	-347.7	-708.1	708.1	-657.5	657.5
		B	-1422.2	-934.7	243.7	589.2	-589.2	-892.2	892.2
		C	-191.2	-188.6	1.3	95.0	-95.0	-205.6	205.6
12F	13F	A	674.0	756.5	41.3	-357.6	357.6	-1226.0	1226.0
		B	-510.3	-586.8	-38.2	274.3	-274.3	-1572.7	1572.7
		C	-142.8	-145.5	-1.4	72.1	-72.1	-476.2	476.2
11F	12F	A	912.4	800.8	-55.8	-425.6	425.6	-1794.0	1794.0
		B	-727.7	-623.3	52.2	335.6	-335.6	-2274.3	2274.3
		C	-144.4	-151.9	-3.8	73.6	-73.6	-728.6	728.6
10F	11F	A	908.2	814.2	-47.0	-430.6	430.6	-2372.5	2372.5
		B	-711.1	-638.3	36.4	337.3	-337.3	-2975.5	2975.5
		C	-146.1	-153.6	-3.8	74.9	-74.9	-986.0	986.0
9F	10F	A	895.3	813.8	-40.8	-427.3	427.3	-2953.0	2953.0
		B	-703.2	-641.1	31.1	336.1	-336.1	-3679.4	3679.4
		C	-144.8	-153.8	-4.5	74.7	-74.7	-1244.0	1244.0
8F	9F	A	888.1	778.8	-54.7	-414.1	414.1	-3532.9	3532.9
		B	-695.3	-636.8	29.3	331.0	-331.0	-4386.4	4386.4
		C	-137.2	-142.4	-2.6	69.5	-69.5	-1501.7	1501.7
7F	8F	A	968.2	863.7	-52.3	-458.0	458.0	-4119.8	4119.8
		B	-741.1	-664.1	38.5	351.3	-351.3	-5079.0	5079.0
		C	-222.6	-204.0	9.3	106.6	-106.6	-1781.3	1781.3
6F	7F	A	894.3	865.6	-14.4	-440.0	440.0	-4704.0	4704.0
		B	-722.4	-671.5	25.4	348.5	-348.5	-5769.1	5769.1
		C	-175.1	-174.4	0.4	87.4	-87.4	-2063.4	2063.4
5F	6F	A	846.8	709.9	-68.4	-389.2	389.2	-5285.8	5285.8
		B	-684.3	-565.3	59.5	312.4	-312.4	-6480.7	6480.7
		C	-154.9	-140.2	7.3	73.8	-73.8	-2333.5	2333.5
4F	5F	A	1028.7	886.3	-71.2	-478.8	478.8	-5871.5	5871.5
		B	-848.9	-699.2	74.8	387.0	-387.0	-7194.8	7194.8
		C	-198.0	-174.4	11.8	93.1	-93.1	-2612.9	2612.9
3F	4F	A	853.8	860.0	3.1	-428.5	428.5	-6461.1	6461.1
		B	-742.5	-678.0	32.2	355.1	-355.1	-7920.5	7920.5
		C	-152.5	-137.9	7.3	72.6	-72.6	-2895.2	2895.2
2F	3F	A	831.7	741.7	-45.0	-393.3	393.3	-7048.0	7048.0
		B	-738.3	-566.3	86.0	326.1	-326.1	-8668.3	8668.3
		C	-140.9	-123.9	8.5	66.2	-66.2	-3165.2	3165.2
1F	2F	A	922.1	1379.4	228.6	-497.6	497.6	-7633.1	7633.1
		B	-900.4	-1151.2	-125.4	443.6	-443.6	-9430.1	9430.1
		C	-126.4	-105.7	10.3	50.2	-50.2	-3433.7	3433.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-590.1	-275.2	157.4	216.3	-216.3	57.6	-57.6
		B	-674.4	-382.8	145.8	264.3	-264.3	-32.3	32.3
		C	-115.3	-82.9	16.2	49.6	-49.6	-27.6	27.6
12F	13F	A	-694.4	-444.1	125.1	284.6	-284.6	151.0	-151.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	B	-887.0	-652.6	117.2	384.9	-384.9	-43.4	43.4
		C	-222.9	-196.5	13.2	104.9	-104.9	-112.3	112.3
11F	12F	A	-801.4	-719.3	41.0	377.8	-377.8	271.5	-271.5
		B	-1054.4	-946.4	54.0	497.1	-497.1	-34.8	34.8
		C	-269.7	-262.9	3.4	132.3	-132.3	-243.7	243.7
10F	11F	A	-1078.7	-842.8	117.9	480.4	-480.4	447.0	-447.0
		B	-1373.6	-1126.2	123.7	625.0	-625.0	-61.1	61.1
		C	-281.3	-286.3	-2.5	141.9	-141.9	-395.0	395.0
9F	10F	A	-1178.3	-994.7	91.8	543.3	-543.3	644.3	-644.3
		B	-1509.6	-1290.3	109.6	700.0	-700.0	-84.1	84.1
		C	-337.5	-343.0	-2.8	170.1	-170.1	-571.5	571.5
8F	9F	A	-1157.4	-1125.0	16.2	567.1	-567.1	854.9	-854.9
		B	-1564.5	-1562.9	0.8	777.0	-777.0	-97.1	97.1
		C	-361.9	-418.9	-28.5	194.0	-194.0	-771.4	771.4
7F	8F	A	-1041.3	-974.6	33.4	504.0	-504.0	1065.6	-1065.6
		B	-1693.9	-1558.2	67.9	813.0	-813.0	3.5	-3.5
		C	-668.8	-635.1	16.9	326.0	-326.0	-1084.1	1084.1
6F	7F	A	-1202.0	-1046.3	77.8	562.1	-562.1	1277.6	-1277.6
		B	-1844.7	-1677.5	83.6	880.5	-880.5	145.8	-145.8
		C	-637.8	-659.0	-10.6	324.2	-324.2	-1439.7	1439.7
5F	6F	A	-1224.9	-1148.0	38.4	593.2	-593.2	1498.6	-1498.6
		B	-1901.5	-1734.9	83.3	909.1	-909.1	303.6	-303.6
		C	-687.3	-690.4	-1.5	344.4	-344.4	-1819.6	1819.6
4F	5F	A	-1173.6	-1123.3	25.2	574.2	-574.2	1725.6	-1725.6
		B	-2104.7	-1924.2	90.2	1007.2	-1007.2	507.4	-507.4
		C	-838.0	-836.0	1.0	418.5	-418.5	-2251.5	2251.5
3F	4F	A	-1197.8	-1215.3	-8.8	603.3	-603.3	1953.5	-1953.5
		B	-2032.8	-2029.6	1.6	1015.6	-1015.6	739.9	-739.9
		C	-801.2	-881.0	-39.9	420.5	-420.5	-2712.8	2712.8
2F	3F	A	-1026.1	-1604.9	-289.4	657.7	-657.7	2173.3	-2173.3
		B	-1823.9	-2223.4	-199.8	1011.8	-1011.8	976.6	-976.6
		C	-736.5	-923.6	-93.5	415.0	-415.0	-3169.9	3169.9
1F	2F	A	-181.5	-2547.1	-1182.8	590.0	-590.0	2349.4	-2349.4
		B	-954.7	-3616.7	-1331.0	988.4	-988.4	1191.2	-1191.2
		C	-464.2	-1500.5	-518.2	424.8	-424.8	-3561.0	3561.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	590.1	275.2	-157.4	-216.3	216.3	-57.6	57.6
		B	674.4	382.8	-145.8	-264.3	264.3	32.3	-32.3
		C	115.3	82.9	-16.2	-49.6	49.6	27.6	-27.6
12F	13F	A	694.4	444.1	-125.1	-284.6	284.6	-151.0	151.0
		B	887.0	652.6	-117.2	-384.9	384.9	43.4	-43.4
		C	222.9	196.5	-13.2	-104.9	104.9	112.3	-112.3
11F	12F	A	801.4	719.3	-41.0	-377.8	377.8	-271.5	271.5
		B	1054.4	946.4	-54.0	-497.1	497.1	34.8	-34.8
		C	269.7	262.9	-3.4	-132.3	132.3	243.7	-243.7
10F	11F	A	1078.7	842.8	-117.9	-480.4	480.4	-447.0	447.0
		B	1373.6	1126.2	-123.7	-625.0	625.0	61.1	-61.1
		C	281.3	286.3	2.5	-141.9	141.9	395.0	-395.0
9F	10F	A	1178.3	994.7	-91.8	-543.3	543.3	-644.3	644.3
		B	1509.6	1290.3	-109.6	-700.0	700.0	84.1	-84.1
		C	337.5	343.0	2.8	-170.1	170.1	571.5	-571.5
8F	9F	A	1157.4	1125.0	-16.2	-567.1	567.1	-854.9	854.9
		B	1564.5	1562.9	-0.8	-777.0	777.0	97.1	-97.1
		C	361.9	418.9	28.5	-194.0	194.0	771.4	-771.4
7F	8F	A	1041.3	974.6	-33.4	-504.0	504.0	-1065.6	1065.6
		B	1693.9	1558.2	-67.9	-813.0	813.0	-3.5	3.5
		C	668.8	635.1	-16.9	-326.0	326.0	1084.1	-1084.1
6F	7F	A	1202.0	1046.3	-77.8	-562.1	562.1	-1277.6	1277.6
		B	1844.7	1677.5	-83.6	-880.5	880.5	-145.8	145.8
		C	637.8	659.0	10.6	-324.2	324.2	1439.7	-1439.7
5F	6F	A	1224.9	1148.0	-38.4	-593.2	593.2	-1498.6	1498.6
		B	1901.5	1734.9	-83.3	-909.1	909.1	-303.6	303.6
		C	687.3	690.4	1.5	-344.4	344.4	1819.6	-1819.6

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	1173.6	1123.3	-25.2	-574.2	574.2	-1725.6	1725.6
		B	2104.7	1924.2	-90.2	-1007.2	1007.2	-507.4	507.4
		C	838.0	836.0	-1.0	-418.5	418.5	2251.5	-2251.5
3F	4F	A	1197.8	1215.3	8.8	-603.3	603.3	-1953.5	1953.5
		B	2032.8	2029.6	-1.6	-1015.6	1015.6	-739.9	739.9
		C	801.2	881.0	39.9	-420.5	420.5	2712.8	-2712.8
2F	3F	A	1026.1	1604.9	289.4	-657.7	657.7	-2173.3	2173.3
		B	1823.9	2223.4	199.8	-1011.8	1011.8	-976.6	976.6
		C	736.5	923.6	93.5	-415.0	415.0	3169.9	-3169.9
1F	2F	A	181.5	2547.1	1182.8	-590.0	590.0	-2349.4	2349.4
		B	954.7	3616.7	1331.0	-988.4	988.4	-1191.2	1191.2
		C	464.2	1500.5	518.2	-424.8	424.8	3561.0	-3561.0

=====

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-1762.4	1807.6	1363.7	555.1	559.6	0.0	0.0
	B	C	-358.7	207.3	72.4	171.2	129.1	0.0	0.0
13F	A	B	-1741.3	1523.6	940.2	467.4	445.6	0.0	0.0
	B	C	-20.1	329.0	104.0	78.7	157.5	0.0	0.0
12F	A	B	-1667.8	1480.9	998.3	465.9	447.2	0.0	0.0
	B	C	-106.5	282.6	84.0	97.1	139.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1706.9	1468.6	1015.6	474.6	450.7	0.0	0.0
	B	C	-75.6	290.9	95.3	91.7	144.5	0.0	0.0
10F	A	B	-1707.2	1475.8	1011.9	474.2	451.1	0.0	0.0
	B	C	-77.1	289.1	95.4	92.1	144.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1699.7	1478.7	1014.1	473.7	451.6	0.0	0.0
	B	C	-86.9	281.0	94.6	94.6	141.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1745.8	1456.9	1017.3	480.2	451.3	0.0	0.0
	B	C	-15.1	363.6	94.9	76.4	166.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1756.6	1474.5	1003.0	479.8	451.6	0.0	0.0
	B	C	-26.1	374.5	84.0	76.4	166.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1711.7	1501.7	1011.9	476.2	455.2	0.0	0.0
	B	C	-89.8	319.9	79.4	92.8	149.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1737.4	1545.5	977.1	475.3	456.1	0.0	0.0
	B	C	-79.3	321.9	83.7	91.1	151.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1738.8	1583.6	957.4	473.5	458.0	0.0	0.0
	B	C	-93.6	305.5	84.8	95.3	147.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1691.1	1617.2	964.4	469.4	462.0	0.0	0.0
	B	C	-157.2	253.2	79.1	111.4	131.1	0.0	0.0
2F	A	B	-1664.2	1680.7	946.2	464.9	466.5	0.0	0.0
	B	C	-177.7	221.1	84.9	118.7	123.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1378.9	3274.5	2516.2	800.9	990.5	0.0	0.0
	B	C	-2115.1	97.2	-578.7	541.3	-19.2	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	588.0	580.6	3.7	-58.4	58.4	0.0	0.0
	B	C	96.2	118.4	-11.1	-29.8	29.8	0.0	0.0
13F	A	B	967.8	948.4	9.7	-95.8	95.8	0.0	0.0
	B	C	313.6	301.1	6.3	-85.4	85.4	0.0	0.0
12F	A	B	1243.5	1210.2	16.6	-122.7	122.7	0.0	0.0
	B	C	480.2	454.0	13.1	-129.7	129.7	0.0	0.0
11F	A	B	1794.3	1754.9	19.7	-177.5	177.5	0.0	0.0
	B	C	543.7	528.3	7.7	-148.9	148.9	0.0	0.0
10F	A	B	2016.9	1968.6	24.2	-199.3	199.3	0.0	0.0
	B	C	640.1	604.3	17.9	-172.8	172.8	0.0	0.0
9F	A	B	2147.5	2101.9	22.8	-212.5	212.5	0.0	0.0
	B	C	721.9	682.8	19.5	-195.1	195.1	0.0	0.0
8F	A	B	2161.6	2073.7	44.0	-211.8	211.8	0.0	0.0
	B	C	1148.0	1062.9	42.6	-307.1	307.1	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	A	B	2172.1	2094.6	38.7	-213.3	213.3	0.0	0.0
	B	C	1268.0	1239.4	14.3	-348.3	348.3	0.0	0.0
6F	A	B	2267.0	2173.5	46.7	-222.0	222.0	0.0	0.0
	B	C	1361.1	1309.9	25.6	-371.0	371.0	0.0	0.0
5F	A	B	2317.7	2242.9	37.4	-228.0	228.0	0.0	0.0
	B	C	1541.4	1481.0	30.2	-419.8	419.8	0.0	0.0
4F	A	B	2317.3	2257.7	29.8	-228.7	228.7	0.0	0.0
	B	C	1636.1	1581.0	27.5	-446.8	446.8	0.0	0.0
3F	A	B	2238.1	2168.8	34.6	-220.3	220.3	0.0	0.0
	B	C	1620.4	1560.5	30.0	-441.8	441.8	0.0	0.0
2F	A	B	1784.1	1745.0	19.5	-176.5	176.5	0.0	0.0
	B	C	1379.0	1338.9	20.1	-377.5	377.5	0.0	0.0
1F	A	B	2541.0	1803.1	369.0	-217.2	217.2	0.0	0.0
	B	C	1792.8	1484.0	154.4	-455.1	455.1	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-588.0	-580.6	-3.7	58.4	-58.4	0.0	0.0
	B	C	-96.2	-118.4	11.1	29.8	-29.8	0.0	0.0
13F	A	B	-967.8	-948.4	-9.7	95.8	-95.8	0.0	0.0
	B	C	-313.6	-301.1	-6.3	85.4	-85.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1243.5	-1210.2	-16.6	122.7	-122.7	0.0	0.0
	B	C	-480.2	-454.0	-13.1	129.7	-129.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1794.3	-1754.9	-19.7	177.5	-177.5	0.0	0.0
	B	C	-543.7	-528.3	-7.7	148.9	-148.9	0.0	0.0
10F	A	B	-2016.9	-1968.6	-24.2	199.3	-199.3	0.0	0.0
	B	C	-640.1	-604.3	-17.9	172.8	-172.8	0.0	0.0
9F	A	B	-2147.5	-2101.9	-22.8	212.5	-212.5	0.0	0.0
	B	C	-721.9	-682.8	-19.5	195.1	-195.1	0.0	0.0
8F	A	B	-2161.6	-2073.7	-44.0	211.8	-211.8	0.0	0.0
	B	C	-1148.0	-1062.9	-42.6	307.1	-307.1	0.0	0.0
7F	A	B	-2172.1	-2094.6	-38.7	213.3	-213.3	0.0	0.0
	B	C	-1268.0	-1239.4	-14.3	348.3	-348.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2267.0	-2173.5	-46.7	222.0	-222.0	0.0	0.0
	B	C	-1361.1	-1309.9	-25.6	371.0	-371.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2317.7	-2242.9	-37.4	228.0	-228.0	0.0	0.0
	B	C	-1541.4	-1481.0	-30.2	419.8	-419.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2317.3	-2257.7	-29.8	228.7	-228.7	0.0	0.0
	B	C	-1636.1	-1581.0	-27.5	446.8	-446.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2238.1	-2168.8	-34.6	220.3	-220.3	0.0	0.0
	B	C	-1620.4	-1560.5	-30.0	441.8	-441.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1784.1	-1745.0	-19.5	176.5	-176.5	0.0	0.0
	B	C	-1379.0	-1338.9	-20.1	377.5	-377.5	0.0	0.0
1F	A	B	-2541.0	-1803.1	-369.0	217.2	-217.2	0.0	0.0
	B	C	-1792.8	-1484.0	-154.4	455.1	-455.1	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1762.4	1067.7	-347.3	-707.5	707.5	-657.6	657.6
		B	-1448.9	-961.3	243.8	602.5	-602.5	-894.4	894.4
		C	-207.3	-193.2	7.1	100.1	-100.1	-223.8	223.8
12F	13F	A	673.6	756.2	41.3	-357.4	357.4	-1226.1	1226.1
		B	-542.1	-616.3	-37.1	289.6	-289.6	-1559.5	1559.5
		C	-135.8	-140.7	-2.4	69.1	-69.1	-454.4	454.4
11F	12F	A	911.7	800.1	-55.8	-425.3	425.3	-1794.2	1794.2
		B	-758.0	-650.3	53.9	349.9	-349.9	-2245.8	2245.8
		C	-141.9	-148.7	-3.4	72.2	-72.2	-666.6	666.6
10F	11F	A	906.9	813.2	-46.8	-430.0	430.0	-2372.8	2372.8
		B	-742.6	-666.1	38.3	352.2	-352.2	-2932.0	2932.0
		C	-142.2	-149.4	-3.6	72.9	-72.9	-887.6	887.6
9F	10F	A	894.0	812.6	-40.7	-426.7	426.7	-2953.3	2953.3
		B	-732.5	-667.0	32.8	349.9	-349.9	-3621.2	3621.2
		C	-139.8	-147.7	-4.0	71.9	-71.9	-1107.8	1107.8
8F	9F	A	887.2	778.1	-54.5	-413.7	413.7	-3533.3	3533.3

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	B	-724.8	-664.9	29.9	345.3	-345.3	-4313.4	4313.4
		C	-133.3	-140.6	-3.6	68.1	-68.1	-1325.3	1325.3
7F	8F	A	967.6	863.1	-52.3	-457.7	457.7	-4120.3	4120.3
		B	-776.9	-695.0	40.9	368.0	-368.0	-4988.0	4988.0
		C	-223.0	-202.8	10.1	106.4	-106.4	-1568.4	1568.4
6F	7F	A	893.5	865.3	-14.1	-439.7	439.7	-4704.5	4704.5
		B	-753.4	-700.1	26.6	363.4	-363.4	-5660.3	5660.3
		C	-171.6	-170.2	0.7	85.4	-85.4	-1813.0	1813.0
5F	6F	A	846.4	709.8	-68.3	-389.0	389.0	-5286.5	5286.5
		B	-711.8	-587.0	62.4	324.7	-324.7	-6354.2	6354.2
		C	-149.8	-134.5	7.6	71.1	-71.1	-2040.7	2040.7
4F	5F	A	1027.6	885.8	-70.9	-478.4	478.4	-5872.2	5872.2
		B	-879.3	-724.1	77.6	400.8	-400.8	-7051.8	7051.8
		C	-187.4	-163.6	11.9	87.8	-87.8	-2274.4	2274.4
3F	4F	A	853.0	859.8	3.4	-428.2	428.2	-6461.7	6461.7
		B	-766.0	-698.8	33.6	366.2	-366.2	-7761.2	7761.2
		C	-141.9	-126.5	7.7	67.1	-67.1	-2508.2	2508.2
2F	3F	A	831.4	742.3	-44.6	-393.4	393.4	-7048.7	7048.7
		B	-761.2	-587.6	86.8	337.2	-337.2	-8492.6	8492.6
		C	-126.7	-106.6	10.0	58.3	-58.3	-2725.5	2725.5
1F	2F	A	921.9	1378.9	228.5	-497.5	497.5	-7633.9	7633.9
		B	-915.4	-1159.4	-122.0	448.6	-448.6	-9237.7	9237.7
		C	-114.4	-97.2	8.6	45.8	-45.8	-2936.5	2936.5

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-588.0	-274.3	156.8	215.6	-215.6	57.3	-57.3
		B	-676.8	-382.1	147.4	264.7	-264.7	-28.9	28.9
		C	-118.4	-82.9	17.7	50.3	-50.3	-29.6	29.6
12F	13F	A	-693.5	-443.7	124.9	284.3	-284.3	150.4	-150.4
		B	-880.0	-645.7	117.1	381.4	-381.4	-39.1	39.1
		C	-218.1	-191.1	13.5	102.3	-102.3	-114.5	114.5
11F	12F	A	-799.7	-718.1	40.8	377.1	-377.1	270.8	-270.8
		B	-1044.7	-937.7	53.5	492.5	-492.5	-31.9	31.9
		C	-262.9	-255.3	3.8	128.7	-128.7	-244.0	244.0
10F	11F	A	-1076.2	-841.2	117.5	479.3	-479.3	445.9	-445.9
		B	-1360.9	-1114.5	123.2	618.8	-618.8	-60.4	60.4
		C	-273.0	-277.2	-2.1	137.5	-137.5	-392.7	392.7
9F	10F	A	-1175.7	-992.8	91.5	542.1	-542.1	642.8	-642.8
		B	-1494.2	-1276.2	109.0	692.6	-692.6	-86.7	86.7
		C	-327.1	-331.3	-2.1	164.6	-164.6	-565.4	565.4
8F	9F	A	-1154.7	-1122.5	16.1	565.8	-565.8	853.0	-853.0
		B	-1547.6	-1547.3	0.1	768.9	-768.9	-103.9	103.9
		C	-351.6	-409.3	-28.9	189.0	-189.0	-760.6	760.6
7F	8F	A	-1039.1	-972.5	33.3	502.9	-502.9	1063.3	-1063.3
		B	-1674.4	-1539.8	67.3	803.5	-803.5	-8.6	8.6
		C	-653.6	-618.9	17.3	318.1	-318.1	-1067.7	1067.7
6F	7F	A	-1199.5	-1044.3	77.6	561.0	-561.0	1275.0	-1275.0
		B	-1822.9	-1656.5	83.2	869.8	-869.8	126.5	-126.5
		C	-620.5	-640.7	-10.1	315.3	-315.3	-1415.9	1415.9
5F	6F	A	-1222.6	-1145.7	38.5	592.1	-592.1	1495.6	-1495.6
		B	-1878.1	-1713.6	82.3	897.9	-897.9	275.6	-275.6
		C	-669.2	-672.3	-1.5	335.4	-335.4	-1787.1	1787.1
4F	5F	A	-1172.0	-1121.5	25.3	573.4	-573.4	1722.3	-1722.3
		B	-2070.6	-1893.5	88.5	991.0	-991.0	467.6	-467.6
		C	-808.7	-807.2	0.8	404.0	-404.0	-2206.9	2206.9
3F	4F	A	-1195.7	-1213.5	-8.9	602.3	-602.3	1949.9	-1949.9
		B	-2000.2	-1998.9	0.7	999.8	-999.8	685.8	-685.8
		C	-773.9	-852.6	-39.4	406.6	-406.6	-2653.8	2653.8
2F	3F	A	-1024.6	-1603.0	-289.2	656.9	-656.9	2169.5	-2169.5
		B	-1790.4	-2191.5	-200.6	995.5	-995.5	907.3	-907.3
		C	-707.9	-893.6	-92.8	400.4	-400.4	-3095.8	3095.8
1F	2F	A	-181.1	-2541.0	-1180.0	588.6	-588.6	2345.5	-2345.5
		B	-932.5	-3595.8	-1331.7	979.1	-979.1	1108.4	-1108.4
		C	-445.3	-1484.0	-519.4	417.2	-417.2	-3473.5	3473.5

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	588.0	274.3	-156.8	-215.6	215.6	-57.3	57.3
		B	676.8	382.1	-147.4	-264.7	264.7	28.9	-28.9
		C	118.4	82.9	-17.7	-50.3	50.3	29.6	-29.6
12F	13F	A	693.5	443.7	-124.9	-284.3	284.3	-150.4	150.4
		B	880.0	645.7	-117.1	-381.4	381.4	39.1	-39.1
		C	218.1	191.1	-13.5	-102.3	102.3	114.5	-114.5
11F	12F	A	799.7	718.1	-40.8	-377.1	377.1	-270.8	270.8
		B	1044.7	937.7	-53.5	-492.5	492.5	31.9	-31.9
		C	262.9	255.3	-3.8	-128.7	128.7	244.0	-244.0
10F	11F	A	1076.2	841.2	-117.5	-479.3	479.3	-445.9	445.9
		B	1360.9	1114.5	-123.2	-618.8	618.8	60.4	-60.4
		C	273.0	277.2	2.1	-137.5	137.5	392.7	-392.7
9F	10F	A	1175.7	992.8	-91.5	-542.1	542.1	-642.8	642.8
		B	1494.2	1276.2	-109.0	-692.6	692.6	86.7	-86.7
		C	327.1	331.3	2.1	-164.6	164.6	565.4	-565.4
8F	9F	A	1154.7	1122.5	-16.1	-565.8	565.8	-853.0	853.0
		B	1547.6	1547.3	-0.1	-768.9	768.9	103.9	-103.9
		C	351.6	409.3	28.9	-189.0	189.0	760.6	-760.6
7F	8F	A	1039.1	972.5	-33.3	-502.9	502.9	-1063.3	1063.3
		B	1674.4	1539.8	-67.3	-803.5	803.5	8.6	-8.6
		C	653.6	618.9	-17.3	-318.1	318.1	1067.7	-1067.7
6F	7F	A	1199.5	1044.3	-77.6	-561.0	561.0	-1275.0	1275.0
		B	1822.9	1656.5	-83.2	-869.8	869.8	-126.5	126.5
		C	620.5	640.7	10.1	-315.3	315.3	1415.9	-1415.9
5F	6F	A	1222.6	1145.7	-38.5	-592.1	592.1	-1495.6	1495.6
		B	1878.1	1713.6	-82.3	-897.9	897.9	-275.6	275.6
		C	669.2	672.3	1.5	-335.4	335.4	1787.1	-1787.1
4F	5F	A	1172.0	1121.5	-25.3	-573.4	573.4	-1722.3	1722.3
		B	2070.6	1893.5	-88.5	-991.0	991.0	-467.6	467.6
		C	808.7	807.2	-0.8	-404.0	404.0	2206.9	-2206.9
3F	4F	A	1195.7	1213.5	8.9	-602.3	602.3	-1949.9	1949.9
		B	2000.2	1998.9	-0.7	-999.8	999.8	-685.8	685.8
		C	773.9	852.6	39.4	-406.6	406.6	2653.8	-2653.8
2F	3F	A	1024.6	1603.0	289.2	-656.9	656.9	-2169.5	2169.5
		B	1790.4	2191.5	200.6	-995.5	995.5	-907.3	907.3
		C	707.9	893.6	92.8	-400.4	400.4	3095.8	-3095.8
1F	2F	A	181.1	2541.0	1180.0	-588.6	588.6	-2345.5	2345.5
		B	932.5	3595.8	1331.7	-979.1	979.1	-1108.4	1108.4
		C	445.3	1484.0	519.4	-417.2	417.2	3473.5	-3473.5

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-1755.7	1814.6	1363.5	554.4	560.3	0.0	0.0
	B	C	-355.4	206.9	74.3	170.8	129.5	0.0	0.0
13F	A	B	-1734.5	1528.2	941.3	466.8	446.2	0.0	0.0
	B	C	7.8	305.9	87.5	58.7	151.9	0.0	0.0
12F	A	B	-1661.5	1485.1	999.4	465.3	447.7	0.0	0.0
	B	C	-73.9	257.9	70.6	76.7	133.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1698.4	1474.8	1016.8	473.8	451.5	0.0	0.0
	B	C	-45.1	266.6	80.7	71.5	139.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1698.6	1482.2	1012.9	473.5	451.8	0.0	0.0
	B	C	-47.7	263.6	80.8	72.3	138.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1691.9	1484.3	1015.2	473.0	452.3	0.0	0.0
	B	C	-58.7	254.9	79.7	75.0	135.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1737.6	1463.6	1018.0	479.4	452.0	0.0	0.0
	B	C	7.3	333.4	79.2	58.2	158.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1749.2	1480.7	1003.7	479.1	452.3	0.0	0.0
	B	C	-4.7	340.1	69.8	58.9	158.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1706.0	1505.7	1012.8	475.7	455.7	0.0	0.0
	B	C	-65.9	287.8	65.4	74.6	142.4	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	A	B	-1732.2	1549.7	977.6	474.8	456.6	0.0	0.0
	B	C	-57.0	286.7	70.3	73.6	143.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1734.5	1587.0	957.9	473.1	458.3	0.0	0.0
	B	C	-70.0	270.3	72.1	77.7	139.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1688.5	1618.8	965.0	469.2	462.2	0.0	0.0
	B	C	-129.0	221.5	67.0	92.6	124.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1663.4	1679.9	946.9	464.9	466.5	0.0	0.0
	B	C	-147.7	193.1	71.9	99.2	117.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1378.4	3278.0	2514.7	800.7	990.7	0.0	0.0
	B	C	-2111.7	89.4	-573.1	541.9	-19.8	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	589.6	579.9	4.8	-58.5	58.5	0.0	0.0
	B	C	108.4	125.9	-8.8	-32.5	32.5	0.0	0.0
13F	A	B	971.6	952.9	9.4	-96.2	96.2	0.0	0.0
	B	C	309.1	298.5	5.3	-84.4	84.4	0.0	0.0
12F	A	B	1246.8	1214.7	16.0	-123.1	123.1	0.0	0.0
	B	C	463.2	440.7	11.3	-125.6	125.6	0.0	0.0
11F	A	B	1797.5	1759.7	18.9	-177.9	177.9	0.0	0.0
	B	C	522.0	510.2	5.9	-143.4	143.4	0.0	0.0
10F	A	B	2019.5	1973.3	23.1	-199.6	199.6	0.0	0.0
	B	C	611.0	581.2	14.9	-165.6	165.6	0.0	0.0
9F	A	B	2149.5	2106.5	21.5	-212.8	212.8	0.0	0.0
	B	C	687.3	655.9	15.7	-186.6	186.6	0.0	0.0
8F	A	B	2163.1	2077.6	42.8	-212.0	212.0	0.0	0.0
	B	C	1112.5	1036.1	38.2	-298.4	298.4	0.0	0.0
7F	A	B	2173.4	2098.6	37.4	-213.6	213.6	0.0	0.0
	B	C	1225.2	1201.9	11.6	-337.1	337.1	0.0	0.0
6F	A	B	2267.6	2177.5	45.0	-222.3	222.3	0.0	0.0
	B	C	1310.8	1267.2	21.8	-358.1	358.1	0.0	0.0
5F	A	B	2317.8	2246.1	35.8	-228.2	228.2	0.0	0.0
	B	C	1476.4	1423.5	26.4	-402.8	402.8	0.0	0.0
4F	A	B	2316.8	2260.1	28.4	-228.8	228.8	0.0	0.0
	B	C	1560.6	1512.1	24.3	-426.8	426.8	0.0	0.0
3F	A	B	2237.4	2171.2	33.1	-220.4	220.4	0.0	0.0
	B	C	1541.8	1489.2	26.3	-421.0	421.0	0.0	0.0
2F	A	B	1783.5	1747.6	17.9	-176.6	176.6	0.0	0.0
	B	C	1310.6	1276.9	16.9	-359.4	359.4	0.0	0.0
1F	A	B	2535.2	1796.0	369.6	-216.6	216.6	0.0	0.0
	B	C	1775.8	1463.8	156.0	-449.9	449.9	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-589.6	-579.9	-4.8	58.5	-58.5	0.0	0.0
	B	C	-108.4	-125.9	8.8	32.5	-32.5	0.0	0.0
13F	A	B	-971.6	-952.9	-9.4	96.2	-96.2	0.0	0.0
	B	C	-309.1	-298.5	-5.3	84.4	-84.4	0.0	0.0
12F	A	B	-1246.8	-1214.7	-16.0	123.1	-123.1	0.0	0.0
	B	C	-463.2	-440.7	-11.3	125.6	-125.6	0.0	0.0
11F	A	B	-1797.5	-1759.7	-18.9	177.9	-177.9	0.0	0.0
	B	C	-522.0	-510.2	-5.9	143.4	-143.4	0.0	0.0
10F	A	B	-2019.5	-1973.3	-23.1	199.6	-199.6	0.0	0.0
	B	C	-611.0	-581.2	-14.9	165.6	-165.6	0.0	0.0
9F	A	B	-2149.5	-2106.5	-21.5	212.8	-212.8	0.0	0.0
	B	C	-687.3	-655.9	-15.7	186.6	-186.6	0.0	0.0
8F	A	B	-2163.1	-2077.6	-42.8	212.0	-212.0	0.0	0.0
	B	C	-1112.5	-1036.1	-38.2	298.4	-298.4	0.0	0.0
7F	A	B	-2173.4	-2098.6	-37.4	213.6	-213.6	0.0	0.0
	B	C	-1225.2	-1201.9	-11.6	337.1	-337.1	0.0	0.0
6F	A	B	-2267.6	-2177.5	-45.0	222.3	-222.3	0.0	0.0
	B	C	-1310.8	-1267.2	-21.8	358.1	-358.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2317.8	-2246.1	-35.8	228.2	-228.2	0.0	0.0
	B	C	-1476.4	-1423.5	-26.4	402.8	-402.8	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	-2316.8	-2260.1	-28.4	228.8	-228.8	0.0	0.0
	B	C	-1560.6	-1512.1	-24.3	426.8	-426.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2237.4	-2171.2	-33.1	220.4	-220.4	0.0	0.0
	B	C	-1541.8	-1489.2	-26.3	421.0	-421.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1783.5	-1747.6	-17.9	176.6	-176.6	0.0	0.0
	B	C	-1310.6	-1276.9	-16.9	359.4	-359.4	0.0	0.0
1F	A	B	-2535.2	-1796.0	-369.6	216.6	-216.6	0.0	0.0
	B	C	-1775.8	-1463.8	-156.0	449.9	-449.9	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	1755.7	1063.5	-346.1	-704.8	704.8	-621.6	621.6
		B	-1459.2	-974.4	242.4	608.4	-608.4	-854.5	854.5
		C	-206.9	-185.0	11.0	98.0	-98.0	-223.8	223.8
12F	13F	A	671.0	753.5	41.3	-356.1	356.1	-1151.2	1151.2
		B	-561.6	-634.4	-36.4	299.0	-299.0	-1455.7	1455.7
		C	-120.9	-127.3	-3.2	62.0	-62.0	-407.4	407.4
11F	12F	A	908.0	796.5	-55.8	-423.5	423.5	-1683.2	1683.2
		B	-776.9	-667.2	54.8	358.8	-358.8	-2081.9	2081.9
		C	-130.6	-136.4	-2.9	66.4	-66.4	-574.8	574.8
10F	11F	A	901.9	809.0	-46.5	-427.7	427.7	-2226.9	2226.9
		B	-762.5	-683.4	39.6	361.5	-361.5	-2710.4	2710.4
		C	-130.2	-136.6	-3.2	66.7	-66.7	-747.8	747.8
9F	10F	A	889.6	808.7	-40.4	-424.6	424.6	-2774.8	2774.8
		B	-751.1	-683.9	33.6	358.8	-358.8	-3345.2	3345.2
		C	-127.0	-133.7	-3.3	65.2	-65.2	-920.4	920.4
8F	9F	A	883.1	774.4	-54.3	-411.8	411.8	-3324.4	3324.4
		B	-741.7	-679.0	31.4	353.0	-353.0	-3985.8	3985.8
		C	-121.1	-128.9	-3.9	62.1	-62.1	-1091.0	1091.0
7F	8F	A	963.1	859.4	-51.9	-455.6	455.6	-3845.7	3845.7
		B	-791.9	-708.1	41.9	375.0	-375.0	-4565.8	4565.8
		C	-204.5	-184.8	9.8	97.3	-97.3	-1286.2	1286.2
6F	7F	A	889.8	862.4	-13.7	-438.1	438.1	-4369.7	4369.7
		B	-767.8	-714.0	26.9	370.5	-370.5	-5150.4	5150.4
		C	-155.3	-153.2	1.0	77.1	-77.1	-1483.1	1483.1
5F	6F	A	843.5	707.8	-67.9	-387.8	387.8	-4903.4	4903.4
		B	-725.8	-597.8	64.0	330.9	-330.9	-5770.0	5770.0
		C	-134.7	-120.1	7.3	63.7	-63.7	-1664.9	1664.9
4F	5F	A	1024.4	883.6	-70.4	-477.0	477.0	-5447.6	5447.6
		B	-894.9	-737.1	78.9	408.0	-408.0	-6401.6	6401.6
		C	-166.6	-144.3	11.2	77.7	-77.7	-1853.2	1853.2
3F	4F	A	850.8	858.4	3.8	-427.3	427.3	-6003.5	6003.5
		B	-779.9	-711.8	34.1	372.9	-372.9	-7053.6	7053.6
		C	-126.1	-110.6	7.7	59.2	-59.2	-2042.6	2042.6
2F	3F	A	830.1	742.1	-44.0	-393.0	393.0	-6568.2	6568.2
		B	-777.9	-604.2	86.8	345.5	-345.5	-7739.6	7739.6
		C	-110.9	-89.4	10.8	50.1	-50.1	-2217.8	2217.8
1F	2F	A	921.4	1378.4	228.5	-497.2	497.2	-7142.4	7142.4
		B	-928.0	-1166.3	-119.1	452.8	-452.8	-8451.6	8451.6
		C	-103.7	-89.4	7.1	41.7	-41.7	-2387.9	2387.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-589.6	-276.4	156.6	216.5	-216.5	48.9	-48.9
		B	-688.3	-386.9	150.7	268.8	-268.8	-19.4	19.4
		C	-125.9	-85.4	20.2	52.8	-52.8	-29.9	29.9
12F	13F	A	-695.3	-445.8	124.7	285.3	-285.3	133.8	-133.8
		B	-875.1	-640.8	117.2	379.0	-379.0	-23.4	23.4
		C	-213.1	-185.4	13.9	99.6	-99.6	-111.3	111.3
11F	12F	A	-801.0	-719.9	40.6	377.9	-377.9	245.9	-245.9
		B	-1037.2	-931.2	53.0	489.0	-489.0	-13.6	13.6
		C	-255.3	-246.9	4.2	124.8	-124.8	-233.8	233.8
10F	11F	A	-1077.6	-842.9	117.4	480.1	-480.1	412.7	-412.7
		B	-1350.5	-1104.6	122.9	613.8	-613.8	-41.0	41.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	-263.3	-266.6	-1.6	132.5	-132.5	-372.5	372.5
9F	10F	A	-1176.6	-994.0	91.3	542.7	-542.7	601.7	-601.7
		B	-1479.6	-1262.4	108.6	685.5	-685.5	-68.7	68.7
		C	-314.6	-316.7	-1.1	157.8	-157.8	-533.0	533.0
8F	9F	A	-1155.4	-1122.9	16.3	566.0	-566.0	804.2	-804.2
		B	-1531.3	-1533.0	-0.8	761.3	-761.3	-89.7	89.7
		C	-339.2	-398.6	-29.7	183.3	-183.3	-713.9	713.9
7F	8F	A	-1040.3	-973.4	33.4	503.4	-503.4	995.3	-995.3
		B	-1657.1	-1522.7	67.2	794.9	-794.9	2.8	-2.8
		C	-637.5	-601.3	18.1	309.7	-309.7	-1005.5	1005.5
6F	7F	A	-1199.9	-1045.0	77.5	561.2	-561.2	1189.2	-1189.2
		B	-1801.1	-1635.1	83.0	859.1	-859.1	129.2	-129.2
		C	-600.6	-619.4	-9.4	305.0	-305.0	-1335.3	1335.3
5F	6F	A	-1222.6	-1145.1	38.7	591.9	-591.9	1395.2	-1395.2
		B	-1853.2	-1690.5	81.3	885.9	-885.9	265.2	-265.2
		C	-647.7	-650.6	-1.4	324.6	-324.6	-1686.4	1686.4
4F	5F	A	-1172.7	-1121.6	25.5	573.6	-573.6	1609.0	-1609.0
		B	-2032.0	-1858.4	86.8	972.6	-972.6	437.8	-437.8
		C	-772.9	-771.9	0.5	386.2	-386.2	-2082.6	2082.6
3F	4F	A	-1195.2	-1213.0	-8.9	602.1	-602.1	1825.6	-1825.6
		B	-1962.2	-1962.8	-0.3	981.2	-981.2	633.0	-633.0
		C	-740.2	-817.3	-38.6	389.4	-389.4	-2503.6	2503.6
2F	3F	A	-1024.4	-1602.1	-288.9	656.6	-656.6	2036.9	-2036.9
		B	-1750.2	-2153.0	-201.4	975.8	-975.8	831.0	-831.0
		C	-671.9	-855.5	-91.8	381.9	-381.9	-2920.2	2920.2
1F	2F	A	-181.3	-2535.2	-1176.9	587.4	-587.4	2207.8	-2207.8
		B	-905.2	-3571.8	-1333.3	968.0	-968.0	1012.4	-1012.4
		C	-421.3	-1463.8	-521.2	407.6	-407.6	-3277.0	3277.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	589.6	276.4	-156.6	-216.5	216.5	-48.9	48.9
		B	688.3	386.9	-150.7	-268.8	268.8	19.4	-19.4
		C	125.9	85.4	-20.2	-52.8	52.8	29.9	-29.9
12F	13F	A	695.3	445.8	-124.7	-285.3	285.3	-133.8	133.8
		B	875.1	640.8	-117.2	-379.0	379.0	23.4	-23.4
		C	213.1	185.4	-13.9	-99.6	99.6	111.3	-111.3
11F	12F	A	801.0	719.9	-40.6	-377.9	377.9	-245.9	245.9
		B	1037.2	931.2	-53.0	-489.0	489.0	13.6	-13.6
		C	255.3	246.9	-4.2	-124.8	124.8	233.8	-233.8
10F	11F	A	1077.6	842.9	-117.4	-480.1	480.1	-412.7	412.7
		B	1350.5	1104.6	-122.9	-613.8	613.8	41.0	-41.0
		C	263.3	266.6	1.6	-132.5	132.5	372.5	-372.5
9F	10F	A	1176.6	994.0	-91.3	-542.7	542.7	-601.7	601.7
		B	1479.6	1262.4	-108.6	-685.5	685.5	68.7	-68.7
		C	314.6	316.7	1.1	-157.8	157.8	533.0	-533.0
8F	9F	A	1155.4	1122.9	-16.3	-566.0	566.0	-804.2	804.2
		B	1531.3	1533.0	0.8	-761.3	761.3	89.7	-89.7
		C	339.2	398.6	29.7	-183.3	183.3	713.9	-713.9
7F	8F	A	1040.3	973.4	-33.4	-503.4	503.4	-995.3	995.3
		B	1657.1	1522.7	-67.2	-794.9	794.9	-2.8	2.8
		C	637.5	601.3	-18.1	-309.7	309.7	1005.5	-1005.5
6F	7F	A	1199.9	1045.0	-77.5	-561.2	561.2	-1189.2	1189.2
		B	1801.1	1635.1	-83.0	-859.1	859.1	-129.2	129.2
		C	600.6	619.4	9.4	-305.0	305.0	1335.3	-1335.3
5F	6F	A	1222.6	1145.1	-38.7	-591.9	591.9	-1395.2	1395.2
		B	1853.2	1690.5	-81.3	-885.9	885.9	-265.2	265.2
		C	647.7	650.6	1.4	-324.6	324.6	1686.4	-1686.4
4F	5F	A	1172.7	1121.6	-25.5	-573.6	573.6	-1609.0	1609.0
		B	2032.0	1858.4	-86.8	-972.6	972.6	-437.8	437.8
		C	772.9	771.9	-0.5	-386.2	386.2	2082.6	-2082.6
3F	4F	A	1195.2	1213.0	8.9	-602.1	602.1	-1825.6	1825.6
		B	1962.2	1962.8	0.3	-981.2	981.2	-633.0	633.0
		C	740.2	817.3	38.6	-389.4	389.4	2503.6	-2503.6
2F	3F	A	1024.4	1602.1	288.9	-656.6	656.6	-2036.9	2036.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	B	1750.2	2153.0	201.4	-975.8	975.8	-831.0	831.0
		C	671.9	855.5	91.8	-381.9	381.9	2920.2	-2920.2
1F	2F	A	181.3	2535.2	1176.9	-587.4	587.4	-2207.8	2207.8
		B	905.2	3571.8	1333.3	-968.0	968.0	-1012.4	1012.4
		C	421.3	1463.8	521.2	-407.6	407.6	3277.0	-3277.0

=====

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	-992.3	1003.8	663.0	295.4	296.6	0.0	0.0
	B	C	-170.4	132.5	38.8	87.3	76.8	0.0	0.0
13F	A	B	-960.4	862.8	501.5	258.5	248.7	0.0	0.0
	B	C	20.5	196.4	54.0	29.7	105.0	0.0	0.0
12F	A	B	-939.1	845.9	520.5	258.3	249.0	0.0	0.0
	B	C	-29.9	164.6	44.7	41.1	93.6	0.0	0.0
11F	A	B	-949.5	857.6	519.6	260.2	251.0	0.0	0.0
	B	C	-18.2	169.2	48.3	38.9	95.9	0.0	0.0
10F	A	B	-948.4	861.0	518.5	260.0	251.3	0.0	0.0
	B	C	-18.4	168.2	48.7	39.1	95.7	0.0	0.0
9F	A	B	-946.5	859.4	520.2	260.0	251.3	0.0	0.0
	B	C	-28.3	160.4	47.6	41.5	93.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1002.6	828.8	546.1	272.0	254.7	0.0	0.0
	B	C	-15.8	171.0	48.6	38.3	96.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1011.0	834.6	539.0	272.2	254.5	0.0	0.0
	B	C	-23.0	167.8	46.6	39.8	95.0	0.0	0.0
6F	A	B	-986.2	850.2	543.6	270.2	256.6	0.0	0.0
	B	C	-44.5	148.6	45.4	45.4	89.4	0.0	0.0
5F	A	B	-992.1	872.1	529.7	269.4	257.4	0.0	0.0
	B	C	-44.6	145.9	46.7	45.8	89.0	0.0	0.0
4F	A	B	-988.2	892.1	521.6	268.2	258.5	0.0	0.0
	B	C	-50.8	138.6	47.3	47.7	87.1	0.0	0.0
3F	A	B	-959.0	911.3	526.6	265.7	261.0	0.0	0.0
	B	C	-72.7	120.5	45.4	53.2	81.5	0.0	0.0
2F	A	B	-950.8	960.9	514.9	264.6	265.7	0.0	0.0
	B	C	-68.2	119.2	49.4	53.4	82.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1066.8	2596.1	1925.0	638.4	791.3	0.0	0.0
	B	C	-1691.8	71.8	-445.0	451.6	1.7	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
14F	A	B	363.7	354.5	4.6	-35.9	35.9	0.0	0.0
	B	C	139.8	136.0	1.9	-38.3	38.3	0.0	0.0
13F	A	B	561.7	550.8	5.5	-55.6	55.6	0.0	0.0
	B	C	324.8	303.1	10.9	-87.2	87.2	0.0	0.0
12F	A	B	714.1	695.8	9.2	-70.5	70.5	0.0	0.0
	B	C	472.0	438.0	17.0	-126.4	126.4	0.0	0.0
11F	A	B	838.5	818.2	10.2	-82.8	82.8	0.0	0.0
	B	C	553.2	511.8	20.7	-147.9	147.9	0.0	0.0
10F	A	B	914.0	892.4	10.8	-90.3	90.3	0.0	0.0
	B	C	633.7	582.9	25.4	-169.0	169.0	0.0	0.0
9F	A	B	992.8	965.6	13.6	-97.9	97.9	0.0	0.0
	B	C	706.1	638.4	33.8	-186.7	186.7	0.0	0.0
8F	A	B	1563.0	1530.2	16.4	-154.7	154.7	0.0	0.0
	B	C	697.1	677.0	10.0	-190.8	190.8	0.0	0.0
7F	A	B	1595.4	1563.7	15.8	-158.0	158.0	0.0	0.0
	B	C	748.9	734.2	7.3	-206.0	206.0	0.0	0.0
6F	A	B	1661.4	1623.4	19.0	-164.2	164.2	0.0	0.0
	B	C	805.7	785.8	9.9	-221.0	221.0	0.0	0.0
5F	A	B	1668.0	1639.2	14.4	-165.4	165.4	0.0	0.0
	B	C	871.4	845.9	12.7	-238.5	238.5	0.0	0.0
4F	A	B	1647.4	1626.2	10.6	-163.7	163.7	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	894.5	870.5	12.0	-245.1	245.1	0.0	0.0
3F	A	B	1594.8	1566.9	13.9	-158.1	158.1	0.0	0.0
	B	C	879.2	854.0	12.6	-240.7	240.7	0.0	0.0
2F	A	B	1274.5	1269.7	2.4	-127.2	127.2	0.0	0.0
	B	C	751.3	738.7	6.3	-207.0	207.0	0.0	0.0
1F	A	B	2299.1	1609.9	344.6	-195.4	195.4	0.0	0.0
	B	C	1642.3	1297.5	172.4	-408.3	408.3	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	-363.7	-354.5	-4.6	35.9	-35.9	0.0	0.0
	B	C	-139.8	-136.0	-1.9	38.3	-38.3	0.0	0.0
13F	A	B	-561.7	-550.8	-5.5	55.6	-55.6	0.0	0.0
	B	C	-324.8	-303.1	-10.9	87.2	-87.2	0.0	0.0
12F	A	B	-714.1	-695.8	-9.2	70.5	-70.5	0.0	0.0
	B	C	-472.0	-438.0	-17.0	126.4	-126.4	0.0	0.0
11F	A	B	-838.5	-818.2	-10.2	82.8	-82.8	0.0	0.0
	B	C	-553.2	-511.8	-20.7	147.9	-147.9	0.0	0.0
10F	A	B	-914.0	-892.4	-10.8	90.3	-90.3	0.0	0.0
	B	C	-633.7	-582.9	-25.4	169.0	-169.0	0.0	0.0
9F	A	B	-992.8	-965.6	-13.6	97.9	-97.9	0.0	0.0
	B	C	-706.1	-638.4	-33.8	186.7	-186.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1563.0	-1530.2	-16.4	154.7	-154.7	0.0	0.0
	B	C	-697.1	-677.0	-10.0	190.8	-190.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1595.4	-1563.7	-15.8	158.0	-158.0	0.0	0.0
	B	C	-748.9	-734.2	-7.3	206.0	-206.0	0.0	0.0
6F	A	B	-1661.4	-1623.4	-19.0	164.2	-164.2	0.0	0.0
	B	C	-805.7	-785.8	-9.9	221.0	-221.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1668.0	-1639.2	-14.4	165.4	-165.4	0.0	0.0
	B	C	-871.4	-845.9	-12.7	238.5	-238.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1647.4	-1626.2	-10.6	163.7	-163.7	0.0	0.0
	B	C	-894.5	-870.5	-12.0	245.1	-245.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1594.8	-1566.9	-13.9	158.1	-158.1	0.0	0.0
	B	C	-879.2	-854.0	-12.6	240.7	-240.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1274.5	-1269.7	-2.4	127.2	-127.2	0.0	0.0
	B	C	-751.3	-738.7	-6.3	207.0	-207.0	0.0	0.0
1F	A	B	-2299.1	-1609.9	-344.6	195.4	-195.4	0.0	0.0
	B	C	-1642.3	-1297.5	-172.4	408.3	-408.3	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	992.3	593.1	-199.6	-396.3	396.3	-398.2	398.2
		B	-833.4	-581.6	125.9	353.8	-353.8	-527.5	527.5
		C	-132.5	-121.2	5.7	63.4	-63.4	-130.1	130.1
12F	13F	A	367.3	436.5	34.6	-200.9	200.9	-783.5	783.5
		B	-301.7	-368.5	-33.4	167.5	-167.5	-970.4	970.4
		C	-75.3	-80.5	-2.6	39.0	-39.0	-271.7	271.7
11F	12F	A	502.6	473.7	-14.4	-242.6	242.6	-1163.6	1163.6
		B	-447.6	-413.0	17.3	213.8	-213.8	-1417.7	1417.7
		C	-84.1	-86.7	-1.3	42.4	-42.4	-400.1	400.1
10F	11F	A	475.8	472.6	-1.6	-237.1	237.1	-1546.6	1546.6
		B	-426.4	-419.9	3.3	211.6	-211.6	-1865.4	1865.4
		C	-82.6	-86.7	-2.1	42.3	-42.3	-534.4	534.4
9F	10F	A	475.7	481.6	2.9	-239.3	239.3	-1928.9	1928.9
		B	-422.7	-431.9	-4.6	213.7	-213.7	-2312.1	2312.1
		C	-81.5	-86.5	-2.5	42.0	-42.0	-668.0	668.0
8F	9F	A	464.9	428.9	-18.0	-222.0	222.0	-2309.1	2309.1
		B	-399.1	-380.6	9.2	193.7	-193.7	-2758.5	2758.5
		C	-73.9	-75.6	-0.9	37.2	-37.2	-797.9	797.9
7F	8F	A	573.7	504.3	-34.7	-269.5	269.5	-2736.9	2736.9
		B	-432.4	-384.0	24.2	204.1	-204.1	-3247.9	3247.9
		C	-95.3	-90.7	2.3	46.5	-46.5	-932.9	932.9
6F	7F	A	506.7	500.8	-3.0	-251.9	251.9	-3158.6	3158.6
		B	-427.5	-394.9	16.3	205.6	-205.6	-3731.5	3731.5

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	C	-77.1	-79.6	-1.2	39.2	-39.2	-1068.0	1068.0
5F	6F	A	485.5	409.9	-37.8	-223.8	223.8	-3563.9	3563.9
		B	-410.8	-332.5	39.2	185.8	-185.8	-4204.6	4204.6
		C	-69.1	-62.7	3.2	32.9	-32.9	-1195.2	1195.2
4F	5F	A	582.2	507.5	-37.4	-272.4	272.4	-3966.2	3966.2
		B	-495.0	-394.8	50.1	222.4	-222.4	-4675.1	4675.1
		C	-83.2	-71.9	5.7	38.8	-38.8	-1325.4	1325.4
3F	4F	A	480.7	514.8	17.0	-248.9	248.9	-4363.5	4363.5
		B	-446.5	-405.3	20.6	212.9	-212.9	-5142.8	5142.8
		C	-66.7	-57.9	4.4	31.1	-31.1	-1457.4	1457.4
2F	3F	A	444.2	370.6	-36.8	-203.7	203.7	-4744.4	4744.4
		B	-433.4	-266.1	83.7	174.9	-174.9	-5600.9	5600.9
		C	-62.6	-44.9	8.8	26.9	-26.9	-1582.0	1582.0
1F	2F	A	580.2	1066.8	243.3	-356.1	356.1	-5110.9	5110.9
		B	-626.6	-904.4	-138.9	331.0	-331.0	-6046.0	6046.0
		C	-74.3	-71.8	1.2	31.6	-31.6	-1706.9	1706.9

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	-363.7	-94.9	134.4	114.6	-114.6	46.8	-46.8
		B	-494.3	-229.2	132.6	180.9	-180.9	-3.0	3.0
		C	-136.0	-91.3	22.4	56.8	-56.8	-41.7	41.7
12F	13F	A	-466.9	-247.6	109.6	178.6	-178.6	116.8	-116.8
		B	-646.5	-452.3	97.1	274.7	-274.7	21.6	-21.6
		C	-211.9	-183.3	14.3	98.8	-98.8	-133.4	133.4
11F	12F	A	-466.5	-365.4	50.6	206.7	-206.7	201.3	-201.3
		B	-715.5	-614.1	50.7	330.3	-330.3	70.9	-70.9
		C	-254.7	-248.4	3.1	125.0	-125.0	-264.3	264.3
10F	11F	A	-473.2	-365.7	53.7	209.7	-209.7	298.6	-298.6
		B	-757.3	-655.6	50.9	353.2	-353.2	129.5	-129.5
		C	-263.3	-263.5	-0.1	131.7	-131.7	-418.6	418.6
9F	10F	A	-548.3	-430.2	59.1	244.6	-244.6	403.3	-403.3
		B	-870.5	-776.3	47.1	411.7	-411.7	202.2	-202.2
		C	-319.5	-331.3	-5.9	162.7	-162.7	-594.5	594.5
8F	9F	A	-562.6	-755.3	-96.3	327.4	-327.4	515.3	-515.3
		B	-895.4	-1054.2	-79.4	484.4	-484.4	286.1	-286.1
		C	-307.1	-318.4	-5.7	155.4	-155.4	-788.5	788.5
7F	8F	A	-807.7	-720.2	43.8	382.0	-382.0	694.0	-694.0
		B	-1173.1	-1055.8	58.6	557.2	-557.2	316.6	-316.6
		C	-358.6	-366.2	-3.8	181.2	-181.2	-988.1	988.1
6F	7F	A	-875.2	-741.5	66.9	404.2	-404.2	874.9	-874.9
		B	-1256.8	-1115.6	70.6	593.1	-593.1	362.0	-362.0
		C	-368.0	-389.1	-10.6	189.3	-189.3	-1203.5	1203.5
5F	6F	A	-919.9	-887.3	16.3	451.8	-451.8	1058.4	-1058.4
		B	-1313.4	-1222.6	45.4	634.0	-634.0	418.6	-418.6
		C	-396.7	-428.6	-16.0	206.3	-206.3	-1433.2	1433.2
4F	5F	A	-780.6	-787.5	-3.4	392.0	-392.0	1241.2	-1241.2
		B	-1288.0	-1212.2	37.9	625.1	-625.1	493.7	-493.7
		C	-417.3	-450.9	-16.8	217.0	-217.0	-1680.0	1680.0
3F	4F	A	-859.9	-894.6	-17.4	438.6	-438.6	1419.9	-1419.9
		B	-1308.4	-1351.0	-21.3	664.8	-664.8	577.9	-577.9
		C	-419.6	-509.5	-45.0	232.3	-232.3	-1932.6	1932.6
2F	3F	A	-700.2	-1327.0	-313.4	506.8	-506.8	1589.6	-1589.6
		B	-1095.2	-1554.3	-229.6	662.4	-662.4	662.8	-662.8
		C	-344.4	-531.3	-93.5	218.9	-218.9	-2179.1	2179.1
1F	2F	A	52.4	-2299.1	-1175.8	485.8	-485.8	1724.2	-1724.2
		B	-466.7	-3252.1	-1392.7	804.1	-804.1	743.5	-743.5
		C	-207.4	-1297.5	-545.1	325.4	-325.4	-2389.7	2389.7

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	363.7	94.9	-134.4	-114.6	114.6	-46.8	46.8
		B	494.3	229.2	-132.6	-180.9	180.9	3.0	-3.0
		C	136.0	91.3	-22.4	-56.8	56.8	41.7	-41.7

* 6 フレーム柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	466.9	247.6	-109.6	-178.6	178.6	-116.8	116.8
		B	646.5	452.3	-97.1	-274.7	274.7	-21.6	21.6
		C	211.9	183.3	-14.3	-98.8	98.8	133.4	-133.4
11F	12F	A	466.5	365.4	-50.6	-206.7	206.7	-201.3	201.3
		B	715.5	614.1	-50.7	-330.3	330.3	-70.9	70.9
		C	254.7	248.4	-3.1	-125.0	125.0	264.3	-264.3
10F	11F	A	473.2	365.7	-53.7	-209.7	209.7	-298.6	298.6
		B	757.3	655.6	-50.9	-353.2	353.2	-129.5	129.5
		C	263.3	263.5	0.1	-131.7	131.7	418.6	-418.6
9F	10F	A	548.3	430.2	-59.1	-244.6	244.6	-403.3	403.3
		B	870.5	776.3	-47.1	-411.7	411.7	-202.2	202.2
		C	319.5	331.3	5.9	-162.7	162.7	594.5	-594.5
8F	9F	A	562.6	755.3	96.3	-327.4	327.4	-515.3	515.3
		B	895.4	1054.2	79.4	-484.4	484.4	-286.1	286.1
		C	307.1	318.4	5.7	-155.4	155.4	788.5	-788.5
7F	8F	A	807.7	720.2	-43.8	-382.0	382.0	-694.0	694.0
		B	1173.1	1055.8	-58.6	-557.2	557.2	-316.6	316.6
		C	358.6	366.2	3.8	-181.2	181.2	988.1	-988.1
6F	7F	A	875.2	741.5	-66.9	-404.2	404.2	-874.9	874.9
		B	1256.8	1115.6	-70.6	-593.1	593.1	-362.0	362.0
		C	368.0	389.1	10.6	-189.3	189.3	1203.5	-1203.5
5F	6F	A	919.9	887.3	-16.3	-451.8	451.8	-1058.4	1058.4
		B	1313.4	1222.6	-45.4	-634.0	634.0	-418.6	418.6
		C	396.7	428.6	16.0	-206.3	206.3	1433.2	-1433.2
4F	5F	A	780.6	787.5	3.4	-392.0	392.0	-1241.2	1241.2
		B	1288.0	1212.2	-37.9	-625.1	625.1	-493.7	493.7
		C	417.3	450.9	16.8	-217.0	217.0	1680.0	-1680.0
3F	4F	A	859.9	894.6	17.4	-438.6	438.6	-1419.9	1419.9
		B	1308.4	1351.0	21.3	-664.8	664.8	-577.9	577.9
		C	419.6	509.5	45.0	-232.3	232.3	1932.6	-1932.6
2F	3F	A	700.2	1327.0	313.4	-506.8	506.8	-1589.6	1589.6
		B	1095.2	1554.3	229.6	-662.4	662.4	-662.8	662.8
		C	344.4	531.3	93.5	-218.9	218.9	2179.1	-2179.1
1F	2F	A	-52.4	2299.1	1175.8	-485.8	485.8	-1724.2	1724.2
		B	466.7	3252.1	1392.7	-804.1	804.1	-743.5	743.5
		C	207.4	1297.5	545.1	-325.4	325.4	2389.7	-2389.7

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)

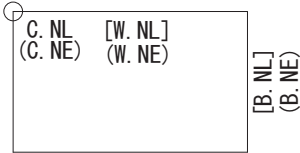



長期
C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)


重心計算用軸力 (固定荷重＋地震用積載荷重時)
(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6


14F 階 (S=1/239)

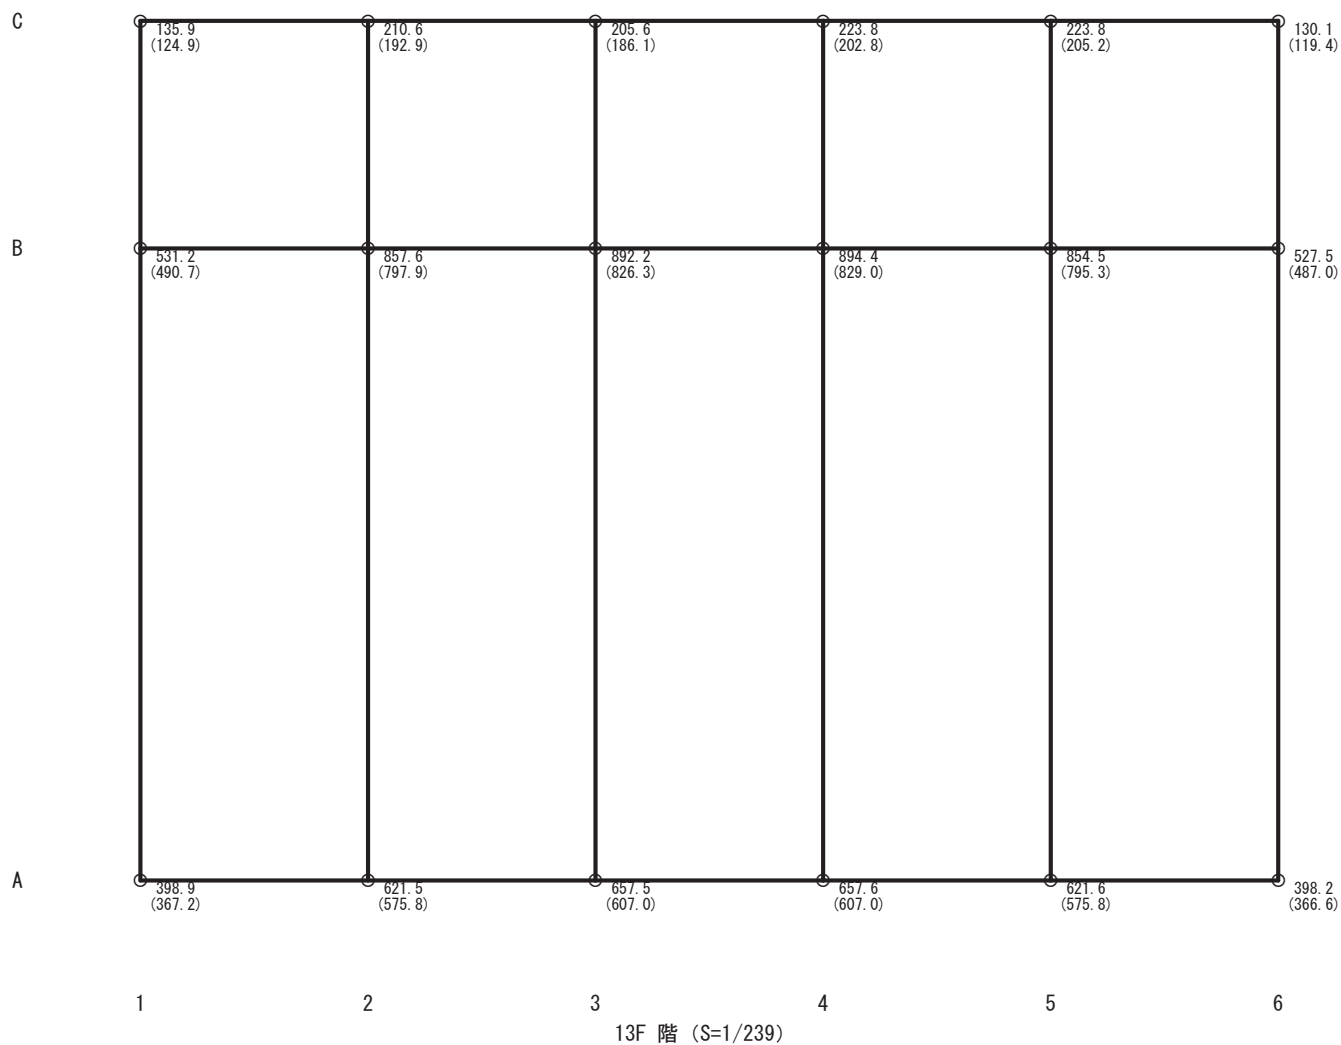


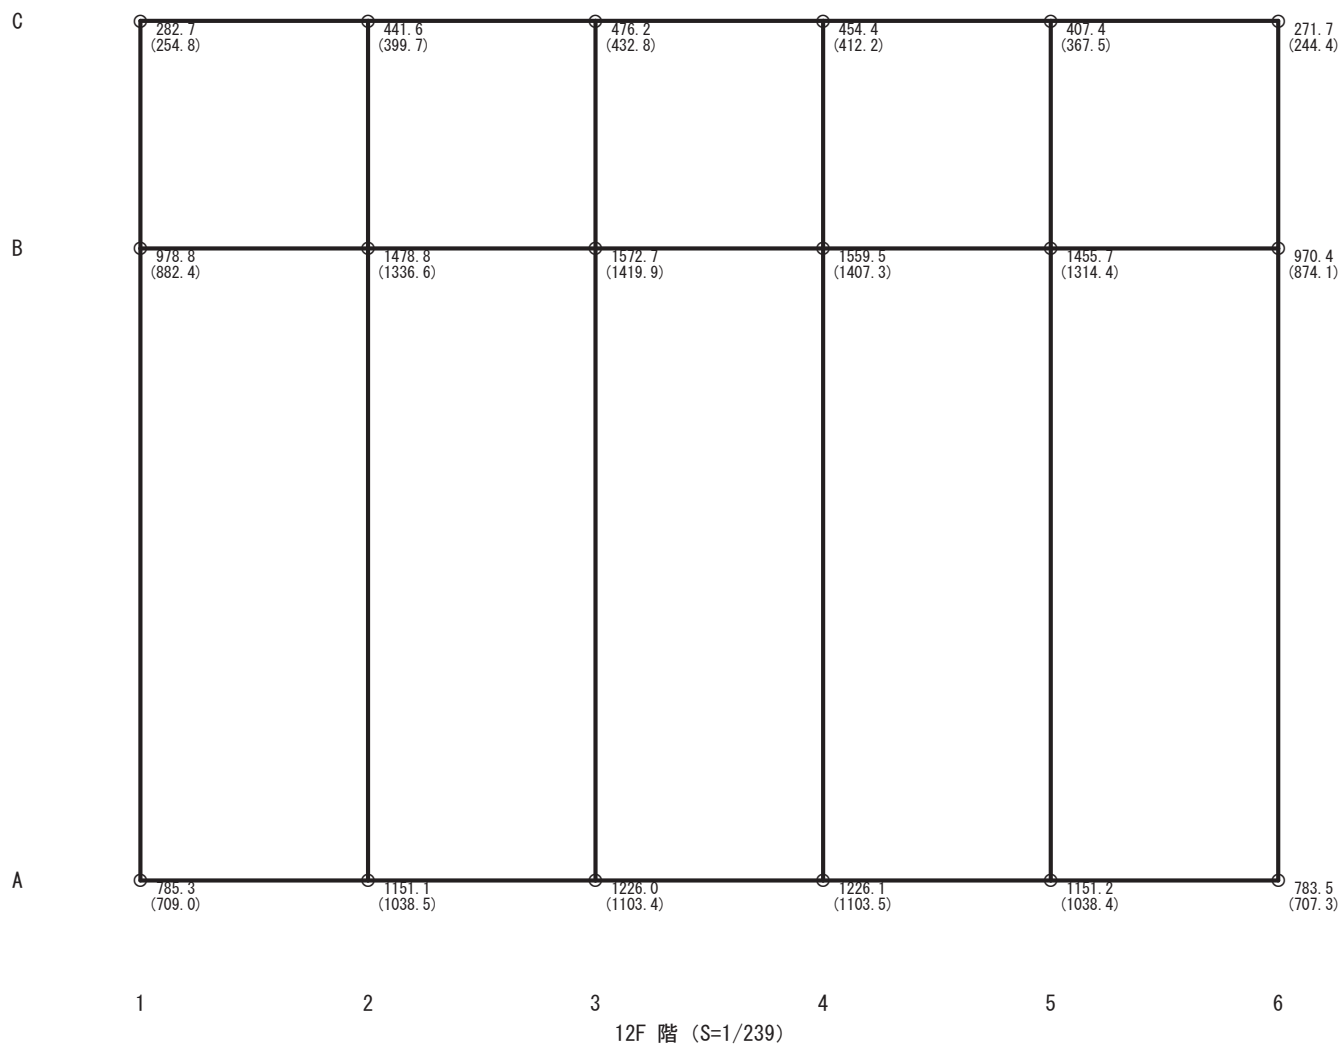


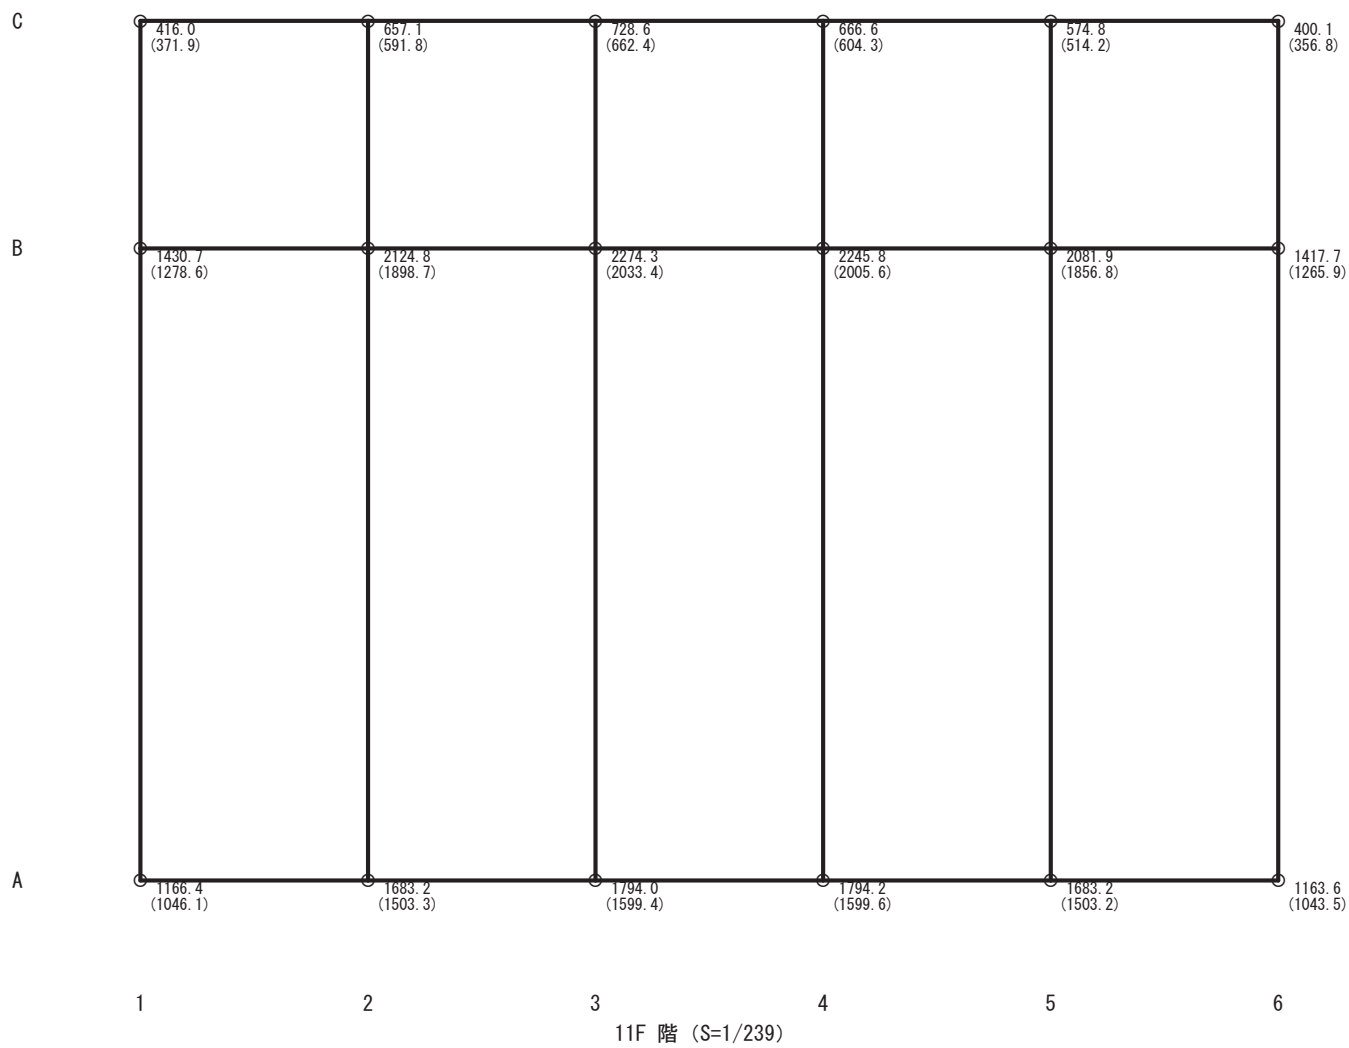


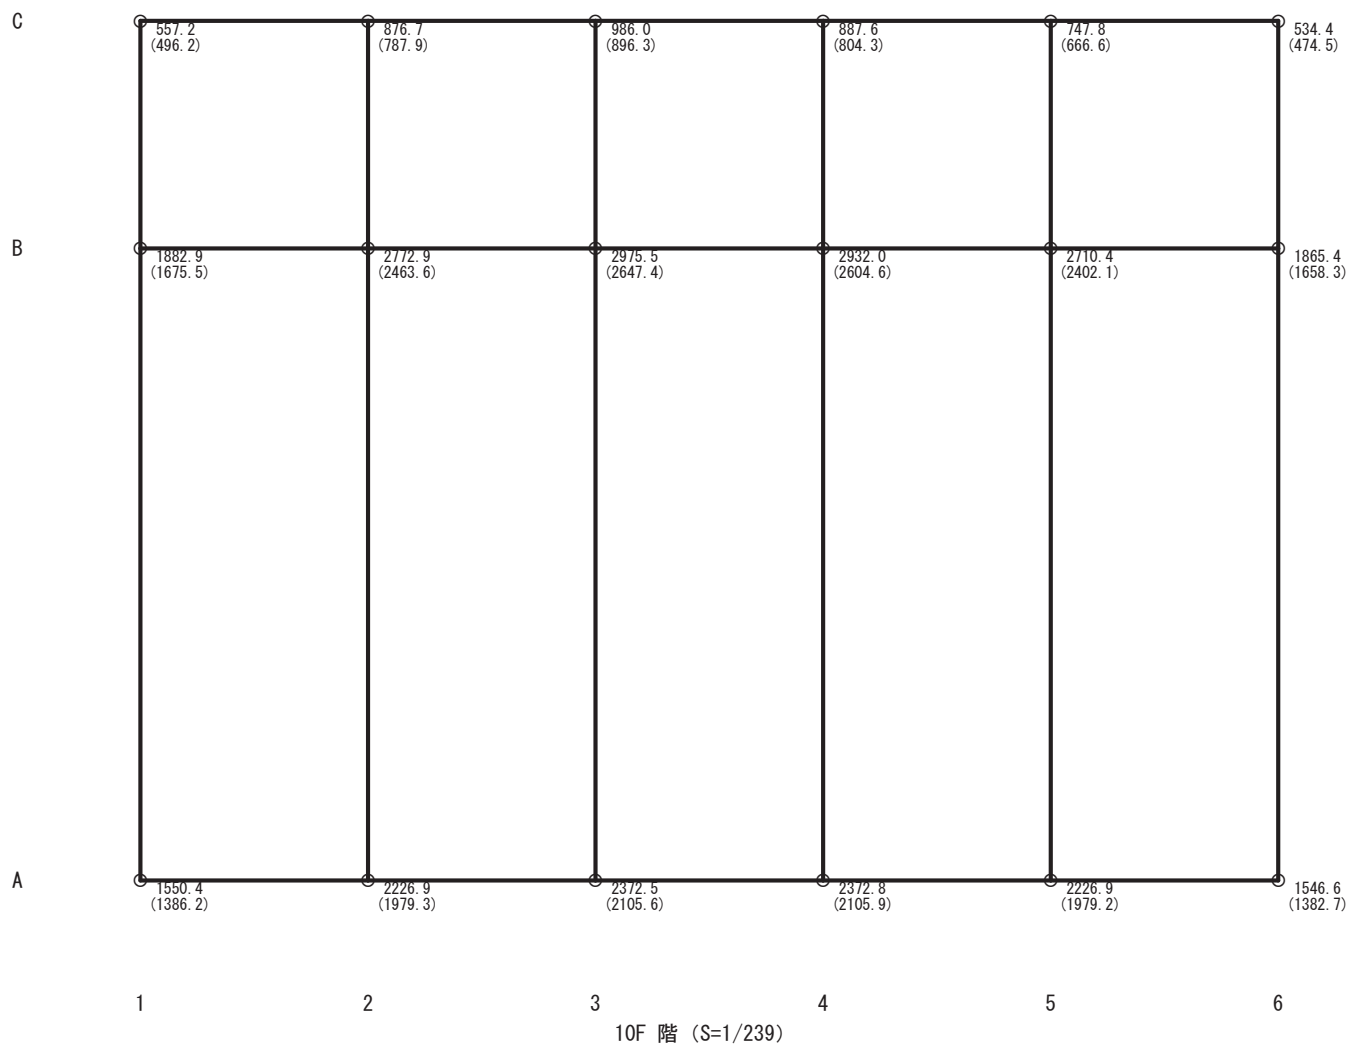


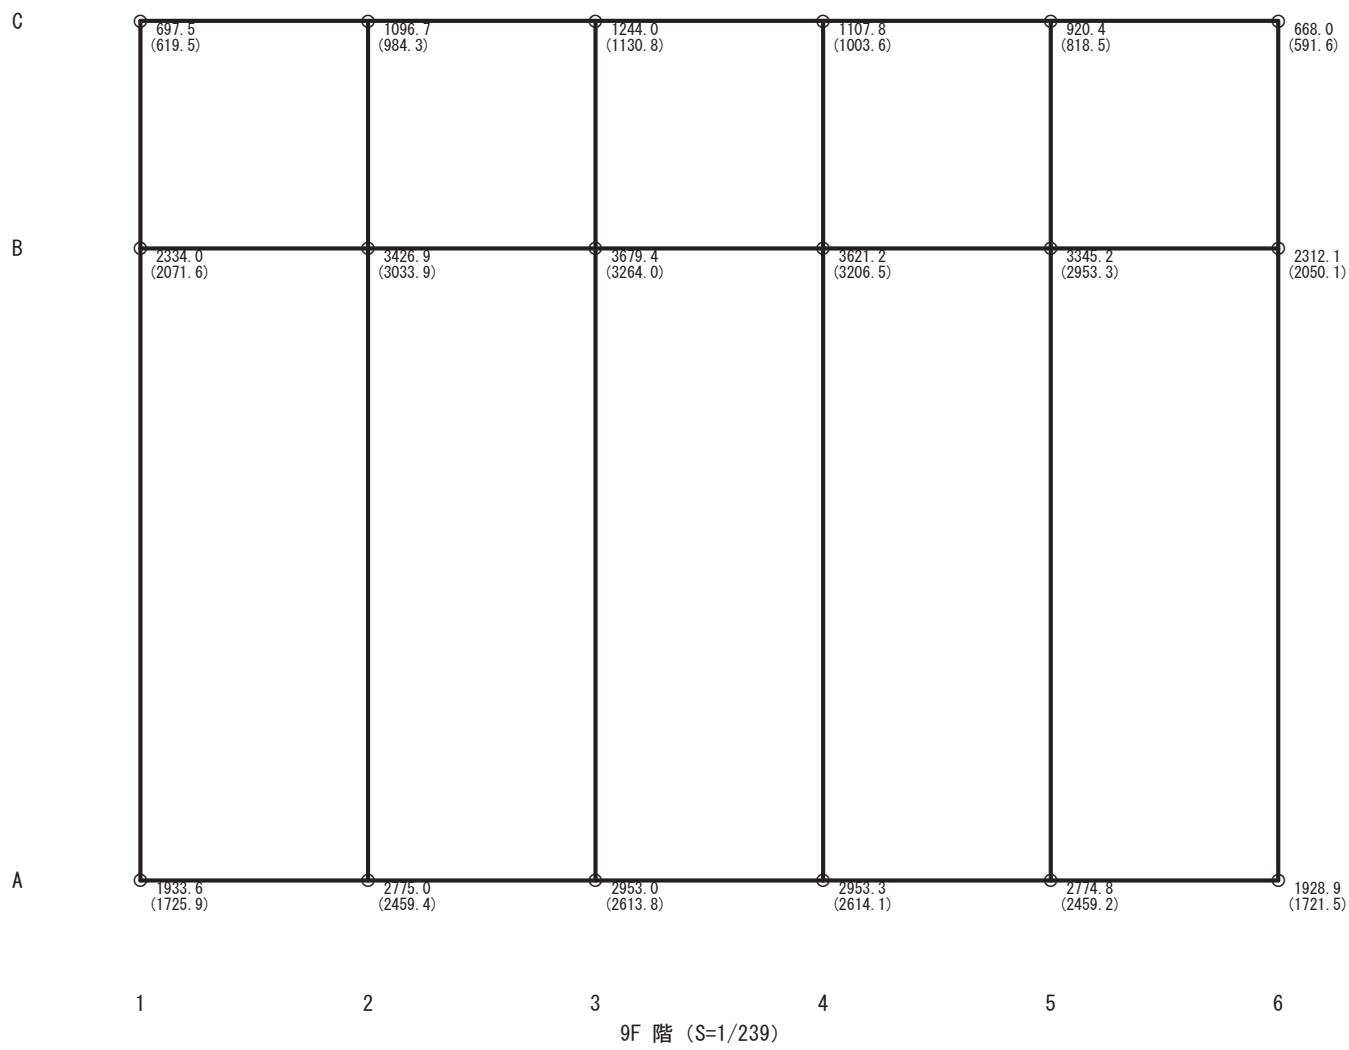


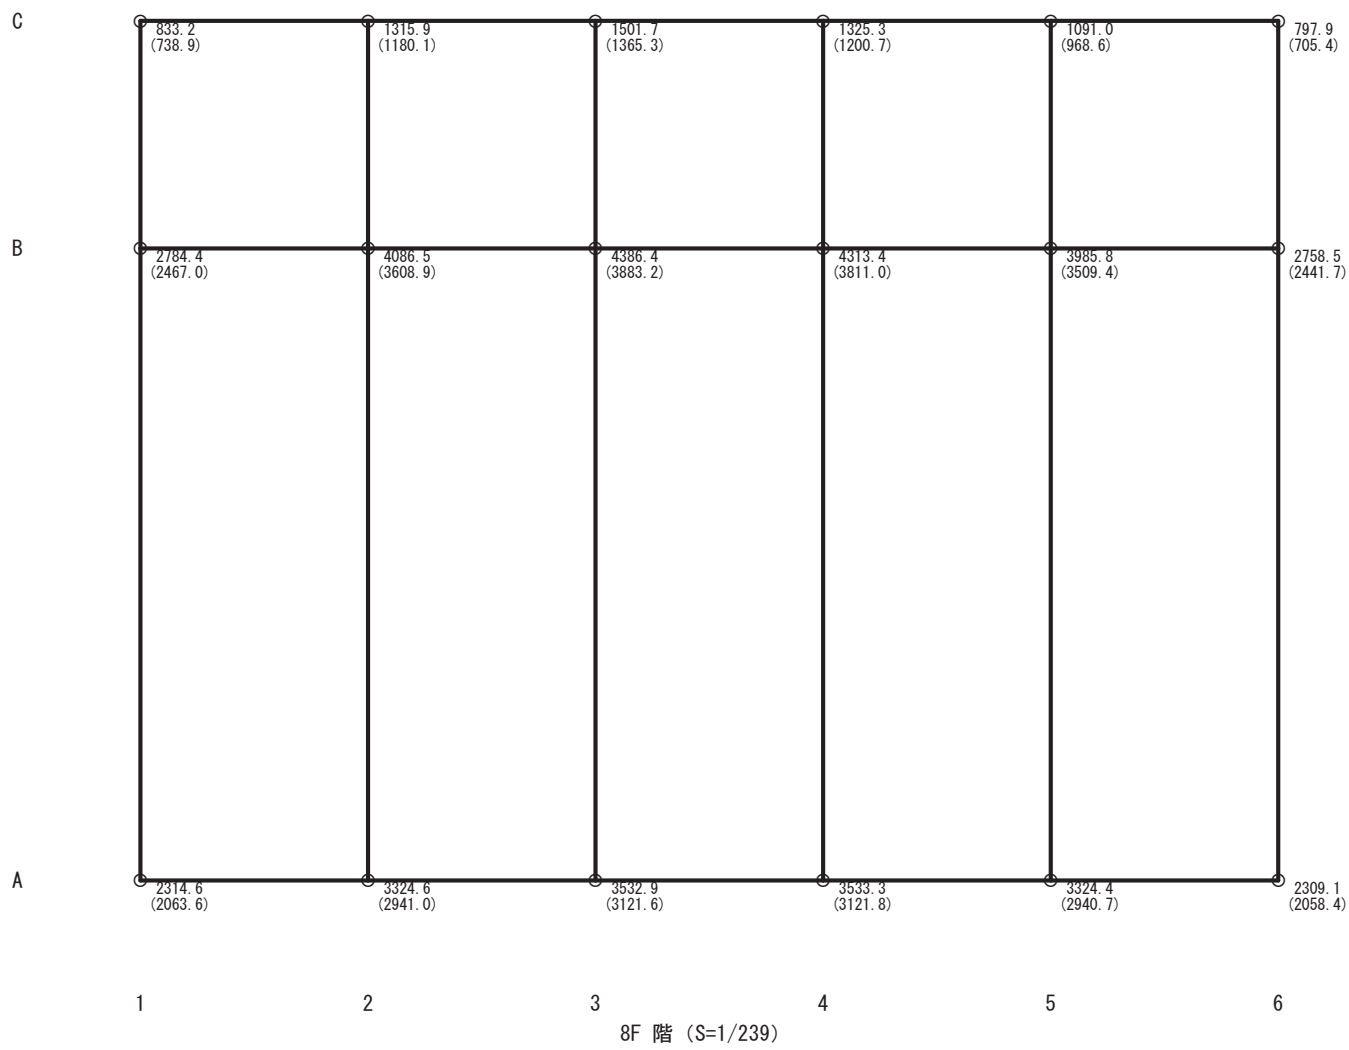


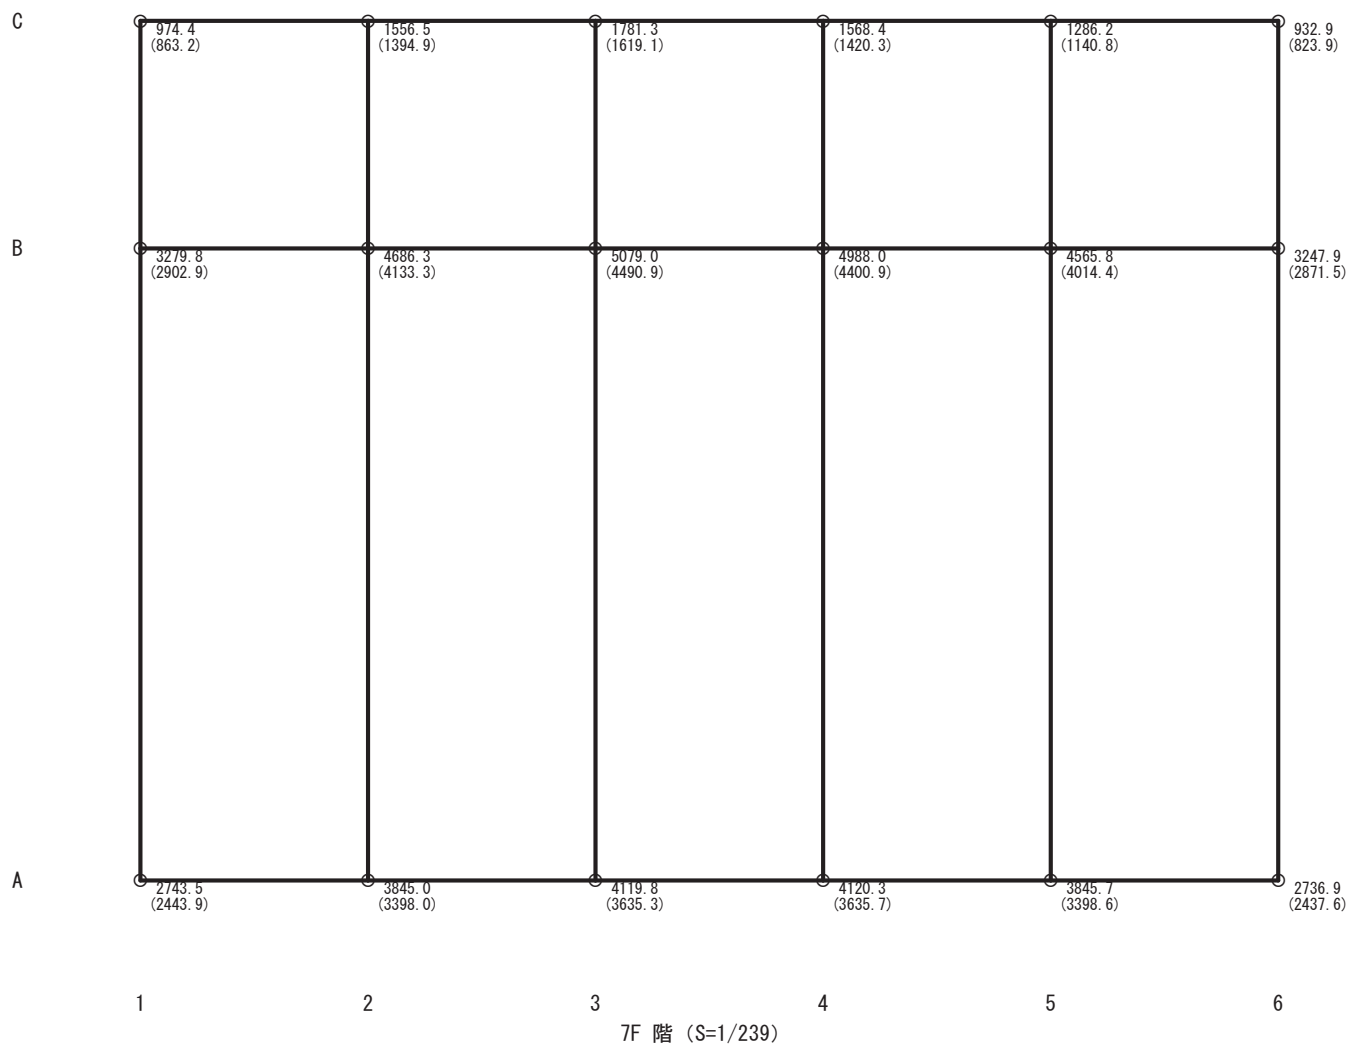


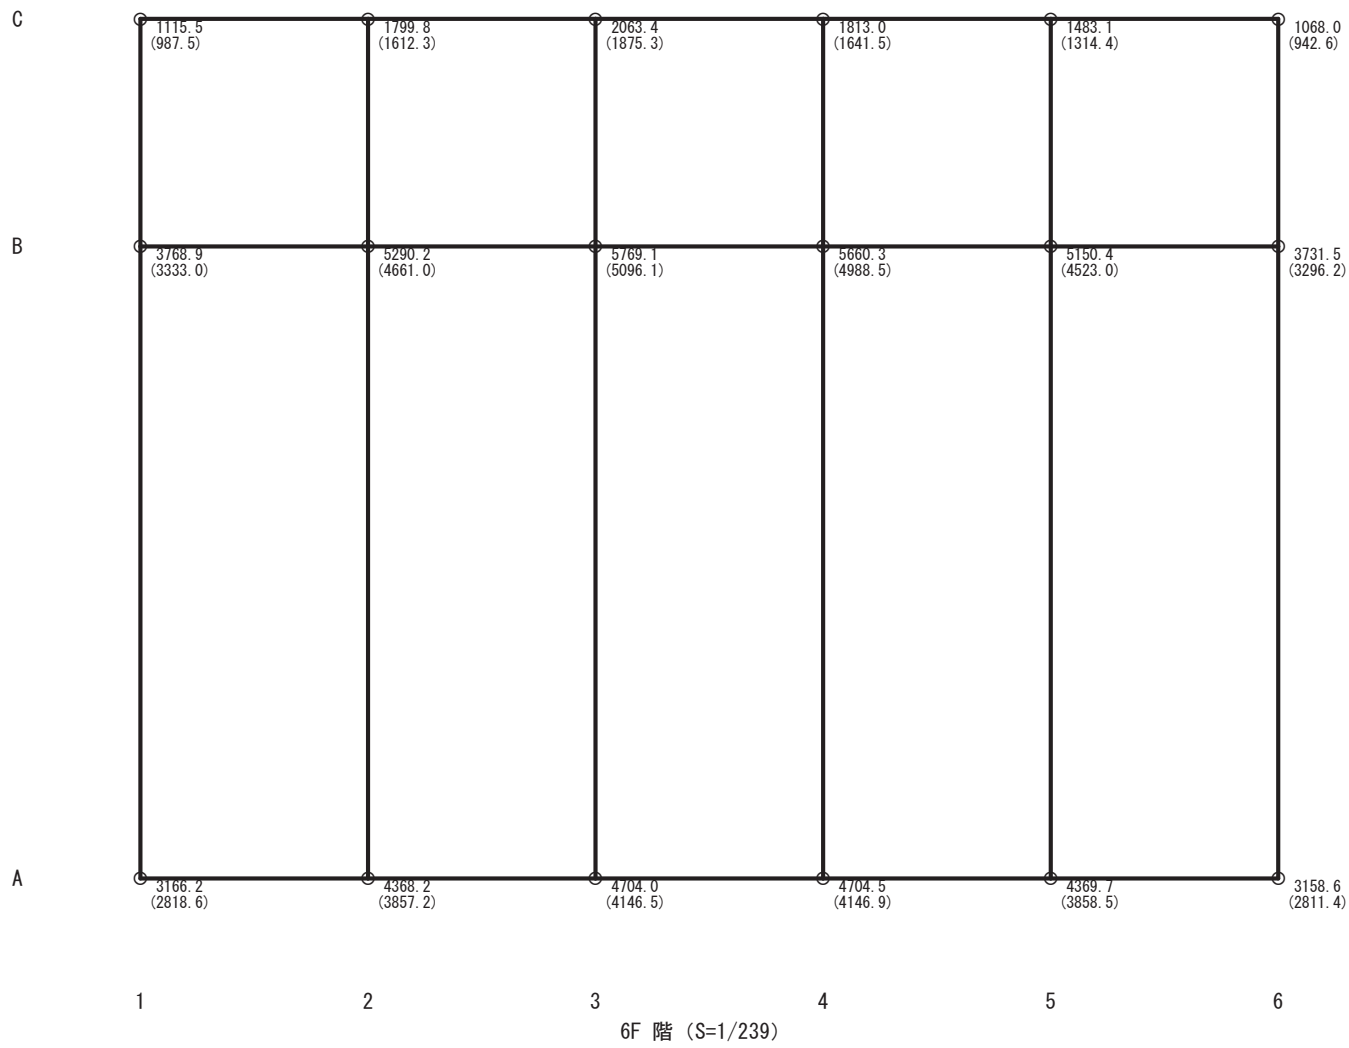


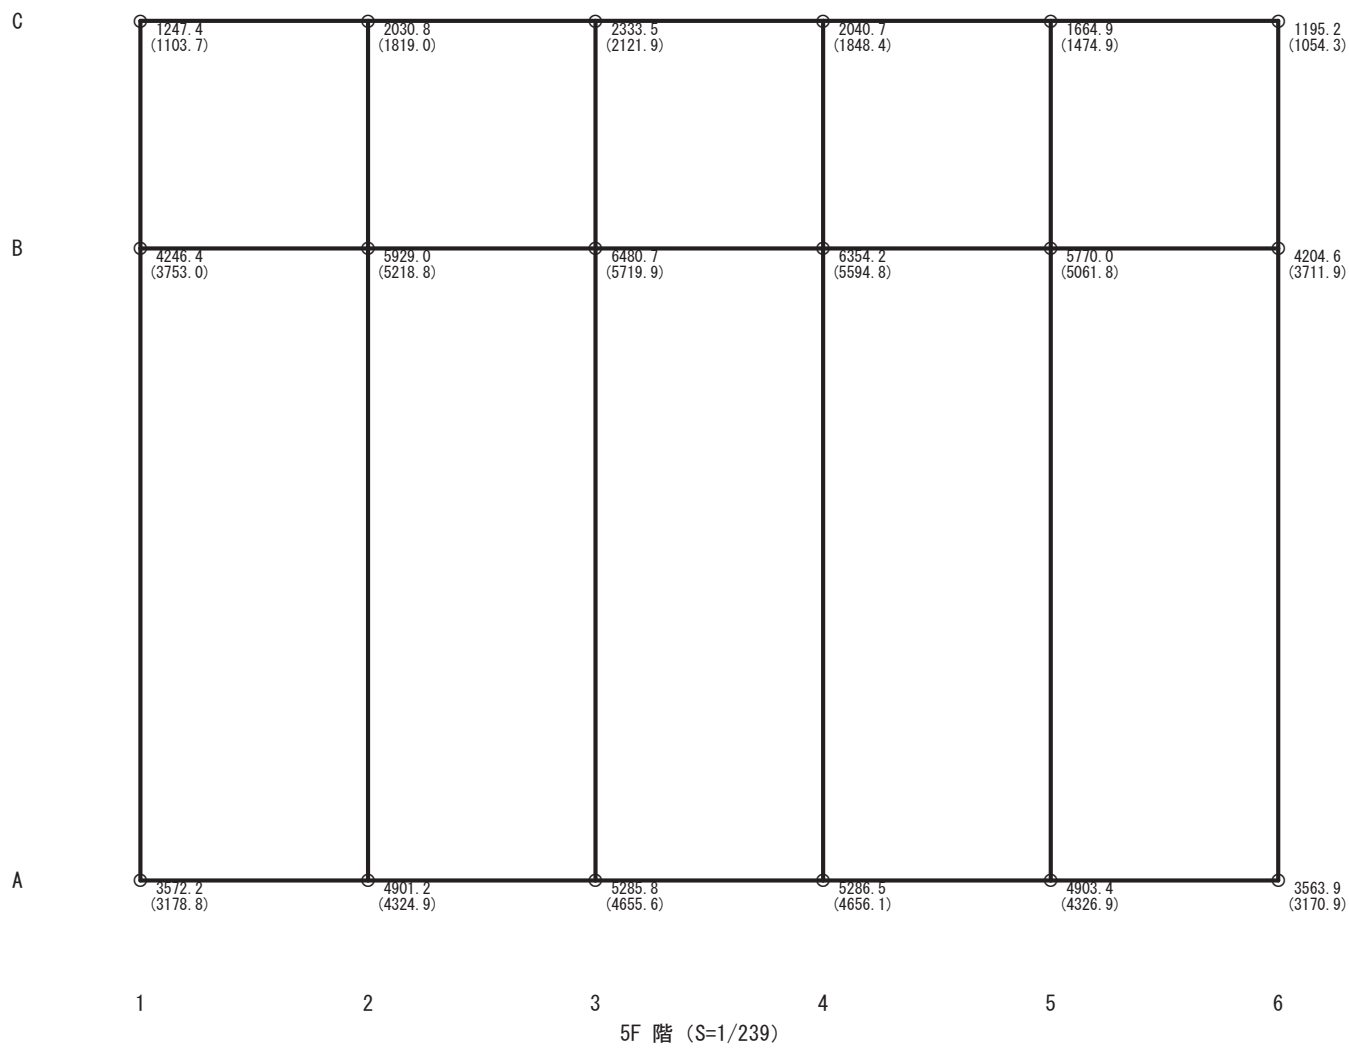


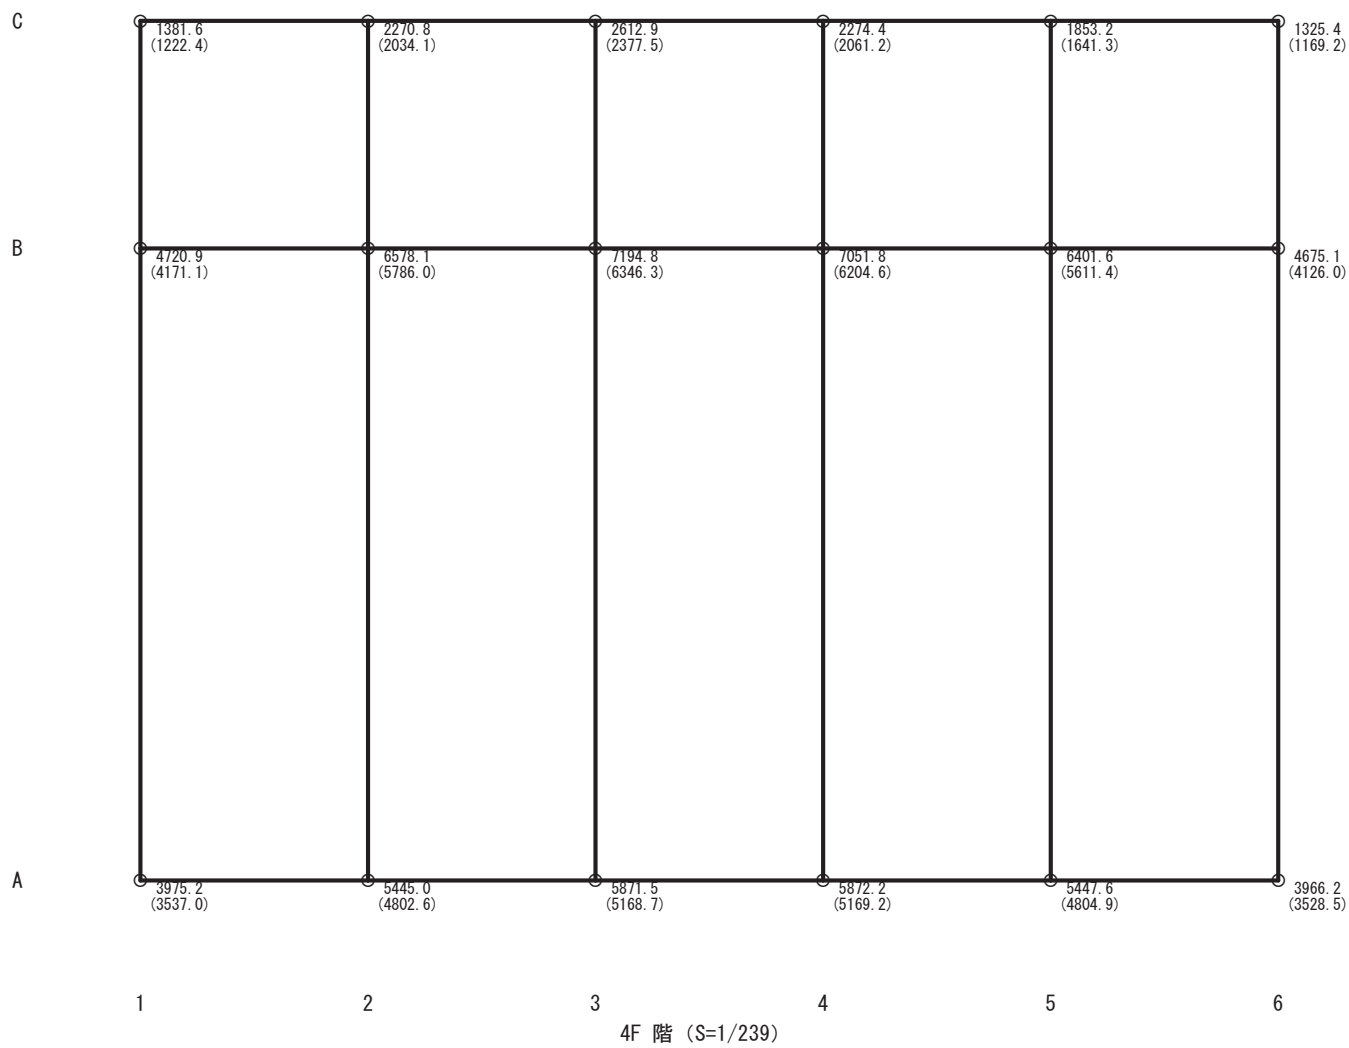

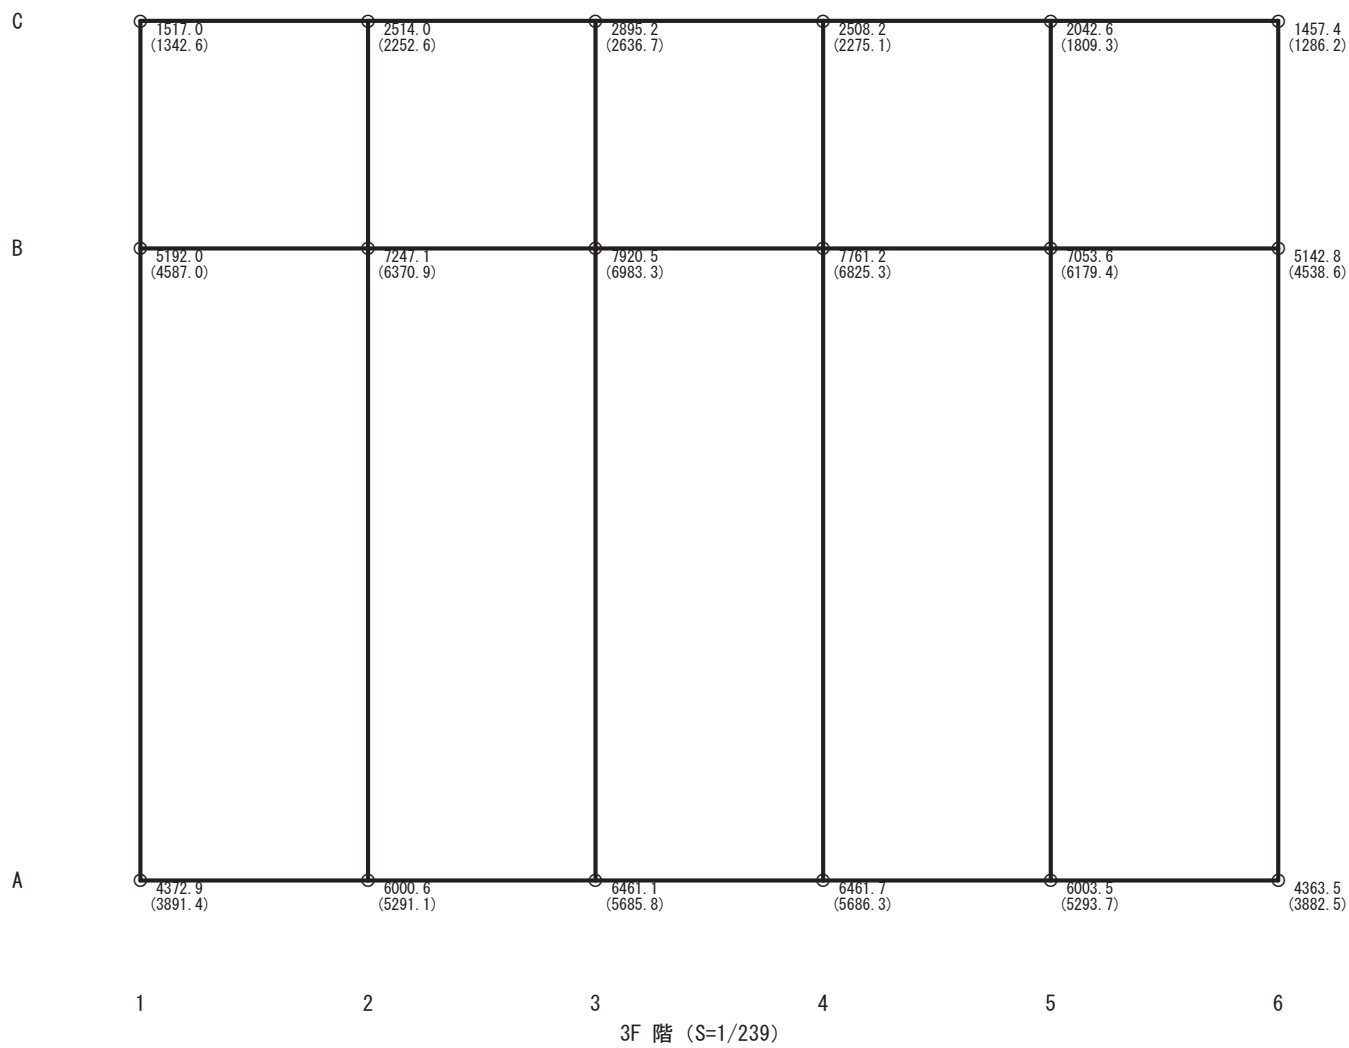

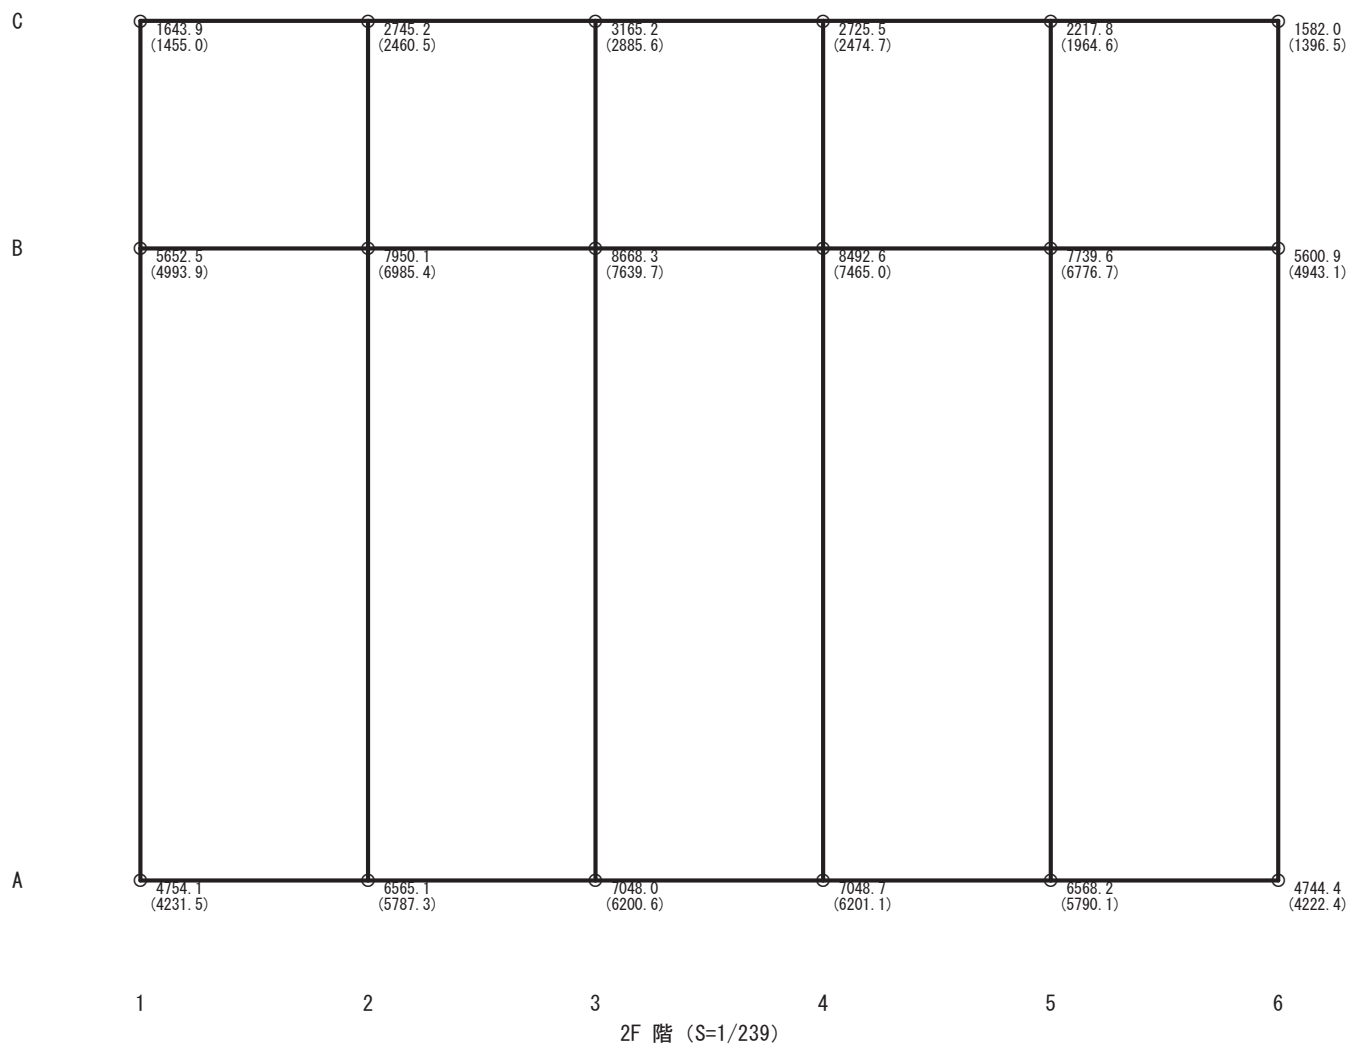

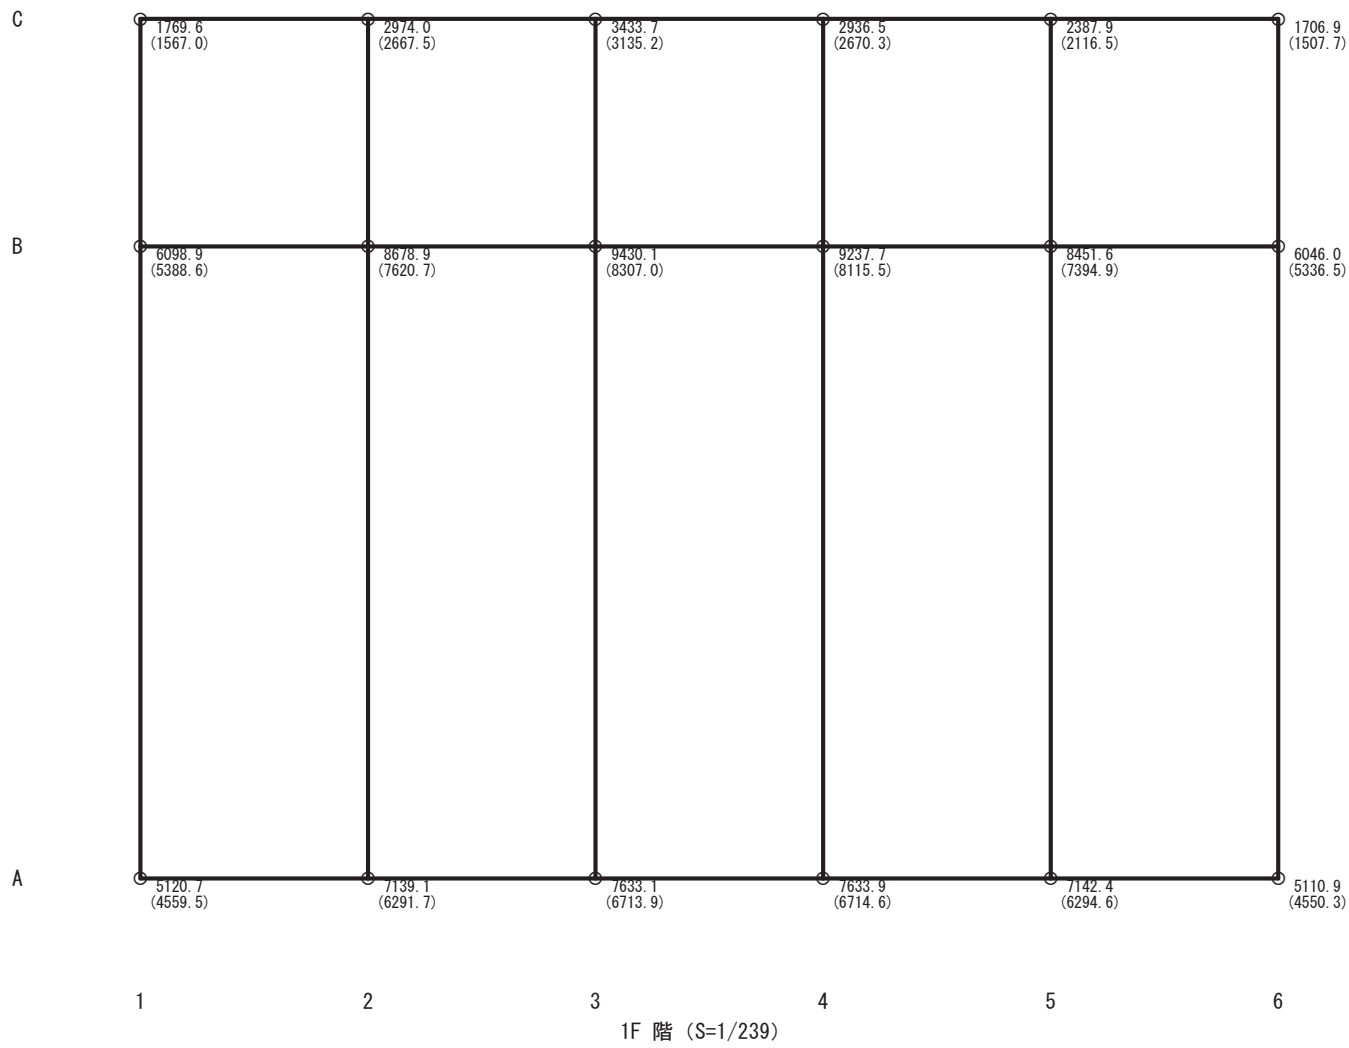

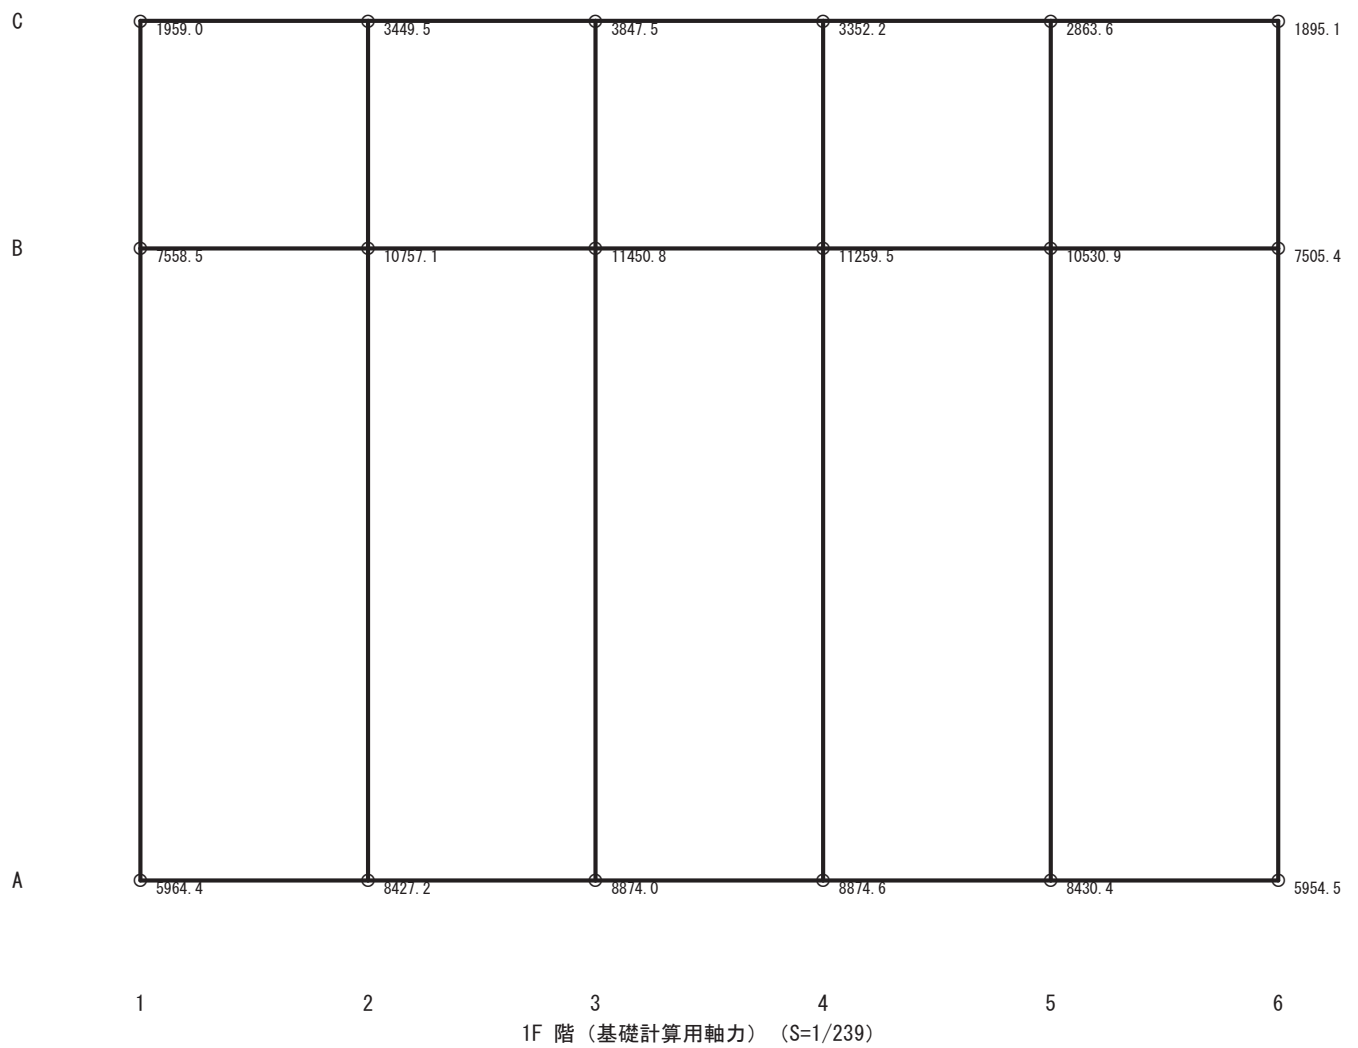

A-2. 4. 2 長期柱軸力表 （kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

13F 階

	1	2	3	4	5	6
C	135. 92 (124. 94)	210. 58 (192. 90)	205. 58 (186. 08)	223. 75 (202. 81)	223. 80 (205. 22)	130. 08 (119. 42)
B	531. 21 (490. 69)	857. 62 (797. 89)	892. 23 (826. 32)	894. 38 (828. 99)	854. 46 (795. 34)	527. 51 (487. 04)
A	398. 91 (367. 22)	621. 53 (575. 81)	657. 54 (606. 99)	657. 58 (606. 99)	621. 60 (575. 83)	398. 20 (366. 55)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	282. 65 (254. 76)	441. 56 (399. 71)	476. 21 (432. 80)	454. 38 (412. 23)	407. 44 (367. 52)	271. 68 (244. 37)
B	978. 76 (882. 35)	1478. 77 (1336. 61)	1572. 67 (1419. 93)	1559. 46 (1407. 34)	1455. 73 (1314. 36)	970. 35 (874. 07)
A	785. 31 (709. 02)	1151. 14 (1038. 45)	1225. 98 (1103. 44)	1226. 13 (1103. 55)	1151. 18 (1038. 44)	783. 50 (707. 31)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	416. 05 (371. 88)	657. 15 (591. 77)	728. 61 (662. 36)	666. 60 (604. 32)	574. 79 (514. 22)	400. 10 (356. 77)
B	1430. 71 (1278. 63)	2124. 84 (1898. 74)	2274. 30 (2033. 39)	2245. 83 (2005. 62)	2081. 94 (1856. 78)	1417. 73 (1265. 87)

	1	2	3	4	5	6
A	1166.42 (1046.13)	1683.17 (1503.25)	1793.97 (1599.42)	1794.24 (1599.63)	1683.20 (1503.21)	1163.63 (1043.48)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	557.24 (496.15)	876.68 (787.85)	986.04 (896.30)	887.56 (804.27)	747.77 (666.56)	534.41 (474.53)
B	1882.93 (1675.47)	2772.93 (2463.57)	2975.53 (2647.42)	2931.98 (2604.62)	2710.37 (2402.09)	1865.41 (1658.27)
A	1550.38 (1386.21)	2226.94 (1979.34)	2372.49 (2105.64)	2372.82 (2105.89)	2226.92 (1979.24)	1546.64 (1382.65)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	697.51 (619.54)	1096.75 (984.34)	1244.04 (1130.82)	1107.80 (1003.62)	920.42 (818.51)	668.03 (591.62)
B	2334.02 (2071.61)	3426.89 (3033.86)	3679.41 (3264.00)	3621.15 (3206.51)	3345.19 (2953.30)	2312.14 (2050.13)
A	1933.56 (1725.88)	2774.96 (2459.42)	2952.96 (2613.82)	2953.29 (2614.06)	2774.83 (2459.21)	1928.93 (1721.46)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	833.23 (738.87)	1315.91 (1180.11)	1501.68 (1365.34)	1325.31 (1200.75)	1090.96 (968.60)	797.88 (705.38)
B	2784.37 (2467.05)	4086.47 (3608.93)	4386.36 (3883.21)	4313.37 (3810.98)	3985.76 (3509.42)	2758.50 (2441.66)
A	2314.56 (2063.61)	3324.63 (2940.95)	3532.92 (3121.57)	3533.28 (3121.84)	3324.41 (2940.66)	2309.13 (2058.43)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	974.41 (863.17)	1556.48 (1394.93)	1781.30 (1619.05)	1568.42 (1420.34)	1286.23 (1140.79)	932.91 (823.87)
B	3279.81 (2902.89)	4686.29 (4133.32)	5079.01 (4490.91)	4987.99 (4400.90)	4565.81 (4014.36)	3247.88 (2871.53)
A	2743.46 (2443.90)	3845.00 (3397.98)	4119.81 (3635.33)	4120.28 (3635.68)	3845.73 (3398.55)	2736.87 (2437.64)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1115.46 (987.54)	1799.76 (1612.28)	2063.37 (1875.33)	1812.97 (1641.52)	1483.09 (1314.44)	1067.96 (942.57)
B	3768.90 (3332.95)	5290.24 (4661.01)	5769.06 (5096.08)	5660.28 (4988.53)	5150.42 (4522.97)	3731.53 (3296.22)
A	3166.18 (2818.55)	4368.15 (3857.17)	4703.96 (4146.47)	4704.50 (4146.88)	4369.70 (3858.50)	3158.59 (2811.36)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1247.36 (1103.71)	2030.80 (1819.03)	2333.54 (2121.89)	2040.73 (1848.43)	1664.95 (1474.94)	1195.21 (1054.35)
B	4246.42 (3753.01)	5929.01 (5218.77)	6480.69 (5719.88)	6354.25 (5594.80)	5770.05 (5061.77)	4204.56 (3711.86)
A	3572.24 (3178.80)	4901.17 (4324.92)	5285.77 (4655.57)	5286.46 (4656.11)	4903.42 (4326.89)	3563.90 (3170.91)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1381.59 (1222.38)	2270.83 (2034.11)	2612.93 (2377.51)	2274.38 (2061.24)	1853.19 (1641.34)	1325.43 (1169.21)
B	4720.91 (4171.10)	6578.12 (5785.97)	7194.84 (6346.31)	7051.79 (6204.63)	6401.56 (5611.40)	4675.07 (4126.02)
A	3975.15 (3536.97)	5444.95 (4802.57)	5871.46 (5168.66)	5872.17 (5169.21)	5447.60 (4804.92)	3966.21 (3528.53)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1517.00 (1342.58)	2514.03 (2252.57)	2895.23 (2636.70)	2508.19 (2275.06)	2042.62 (1809.28)	1457.41 (1286.18)

	1	2	3	4	5	6
B	5192. 02 (4586. 99)	7247. 12 (6370. 94)	7920. 46 (6983. 28)	7761. 19 (6825. 28)	7053. 64 (6179. 37)	5142. 84 (4538. 62)
A	4372. 92 (3891. 42)	6000. 61 (5291. 15)	6461. 05 (5685. 81)	6461. 73 (5686. 32)	6003. 51 (5293. 73)	4363. 52 (3882. 55)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1643. 88 (1455. 05)	2745. 23 (2460. 46)	3165. 15 (2885. 57)	2725. 55 (2474. 70)	2217. 81 (1964. 57)	1582. 02 (1396. 49)
B	5652. 50 (4993. 89)	7950. 09 (6985. 36)	8668. 30 (7639. 66)	8492. 56 (7465. 02)	7739. 62 (6776. 66)	5600. 91 (4943. 14)
A	4754. 10 (4231. 54)	6565. 07 (5787. 30)	7047. 95 (6200. 57)	7048. 66 (6201. 11)	6568. 18 (5790. 06)	4744. 43 (4222. 42)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1769. 60 (1567. 05)	2974. 01 (2667. 53)	3433. 74 (3135. 23)	2936. 45 (2670. 33)	2387. 91 (2116. 54)	1706. 87 (1507. 65)
B	6098. 94 (5388. 62)	8678. 92 (7620. 70)	9430. 05 (8306. 96)	9237. 68 (8115. 46)	8451. 57 (7394. 92)	6045. 96 (5336. 50)
A	5120. 68 (4559. 53)	7139. 08 (6291. 67)	7633. 06 (6713. 89)	7633. 90 (6714. 56)	7142. 37 (6294. 61)	5110. 89 (4550. 31)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	1958. 96	3449. 49	3847. 45	3352. 25	2863. 61	1895. 14
B	7558. 46	10757. 10	11450. 81	11259. 51	10530. 89	7505. 42
A	5964. 38	8427. 21	8874. 02	8874. 63	8430. 36	5954. 52


A-3. 応力計算結果のまとめ


A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc : 柱のせん断力 (kN) Qw : 壁のせん断力 (kN)
 Q. force : 地震力 (kN) Qsp : 水平バネの反力 (kN)
 sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN) sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN)
 d : 層間変位 (cm) h : 階高 (cm)
 d/h : 層間変形角

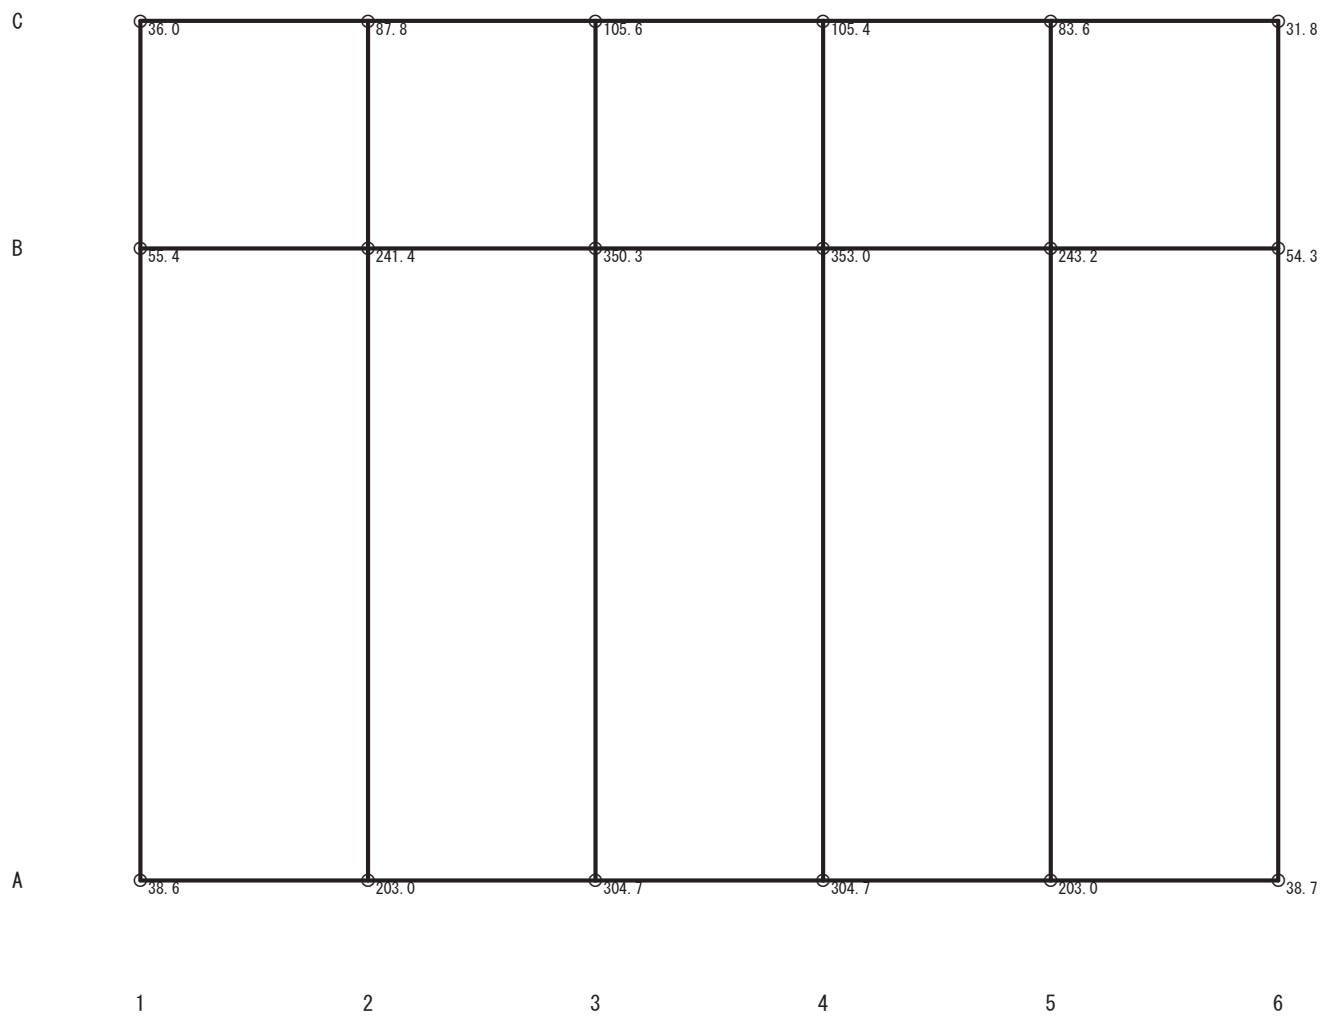


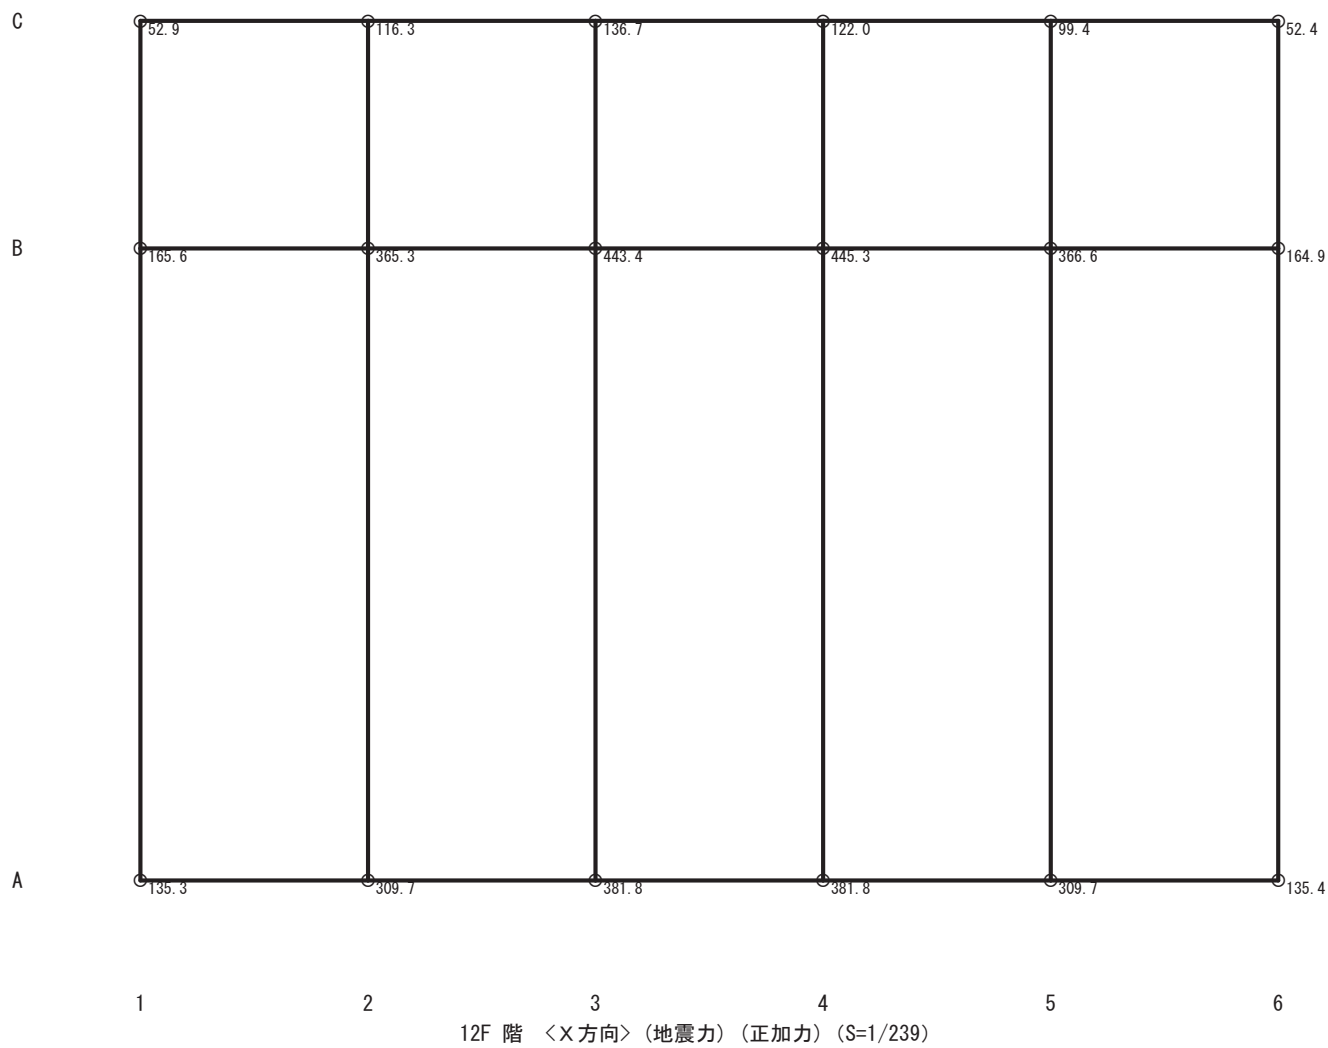

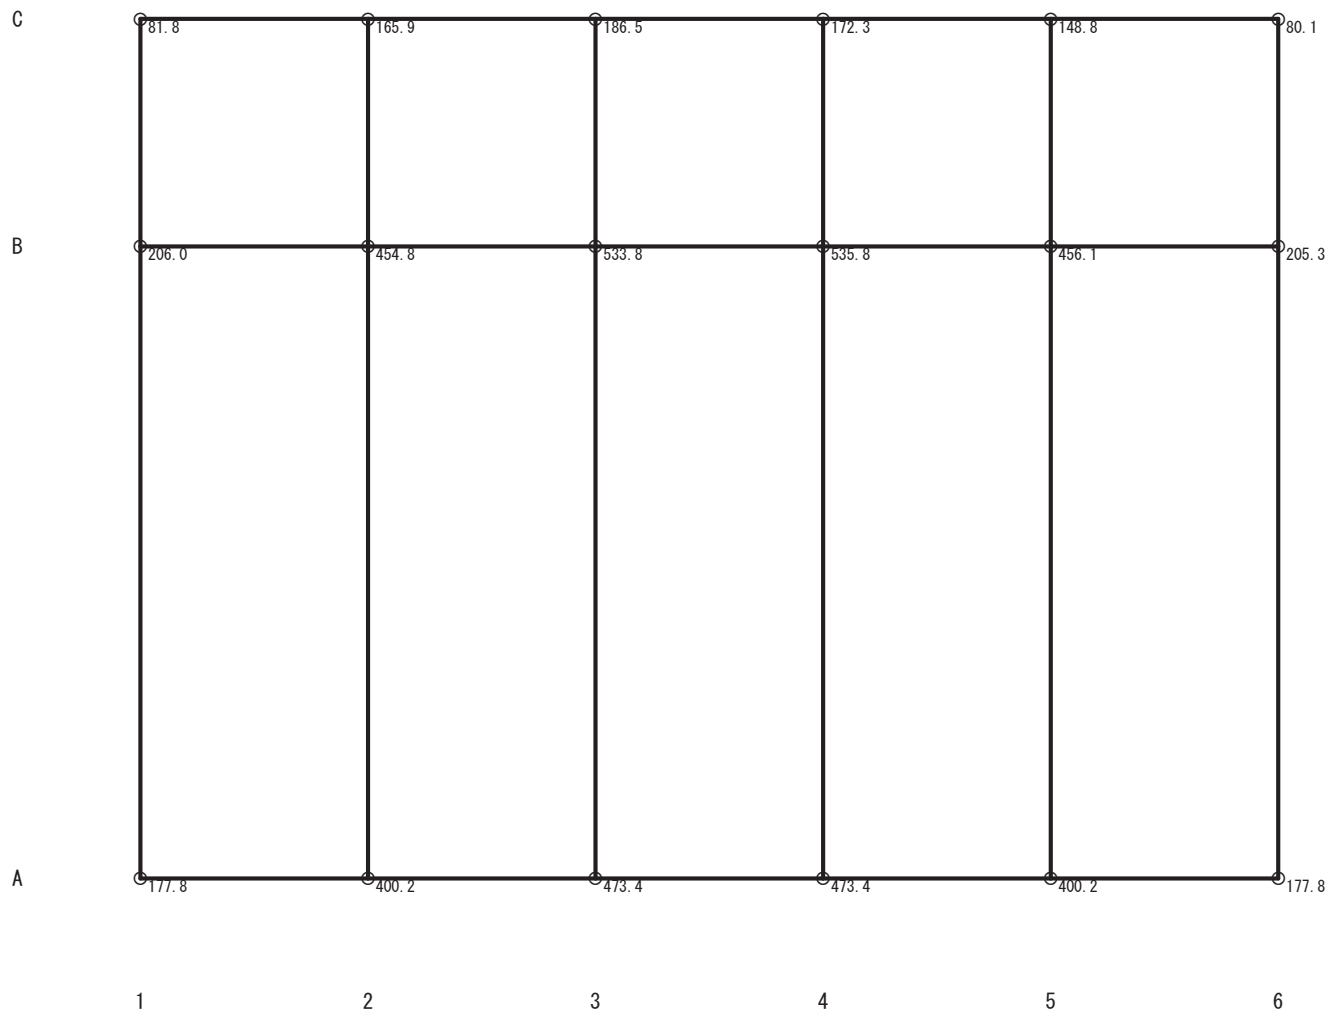


11F 階 <X方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	835.24	(15.7)	835.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2391.79	(44.9)	2391.79	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2102.83	(39.5)	2102.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5329.87	(100.0)	5329.87	0.00	(100.0)	(0.0)

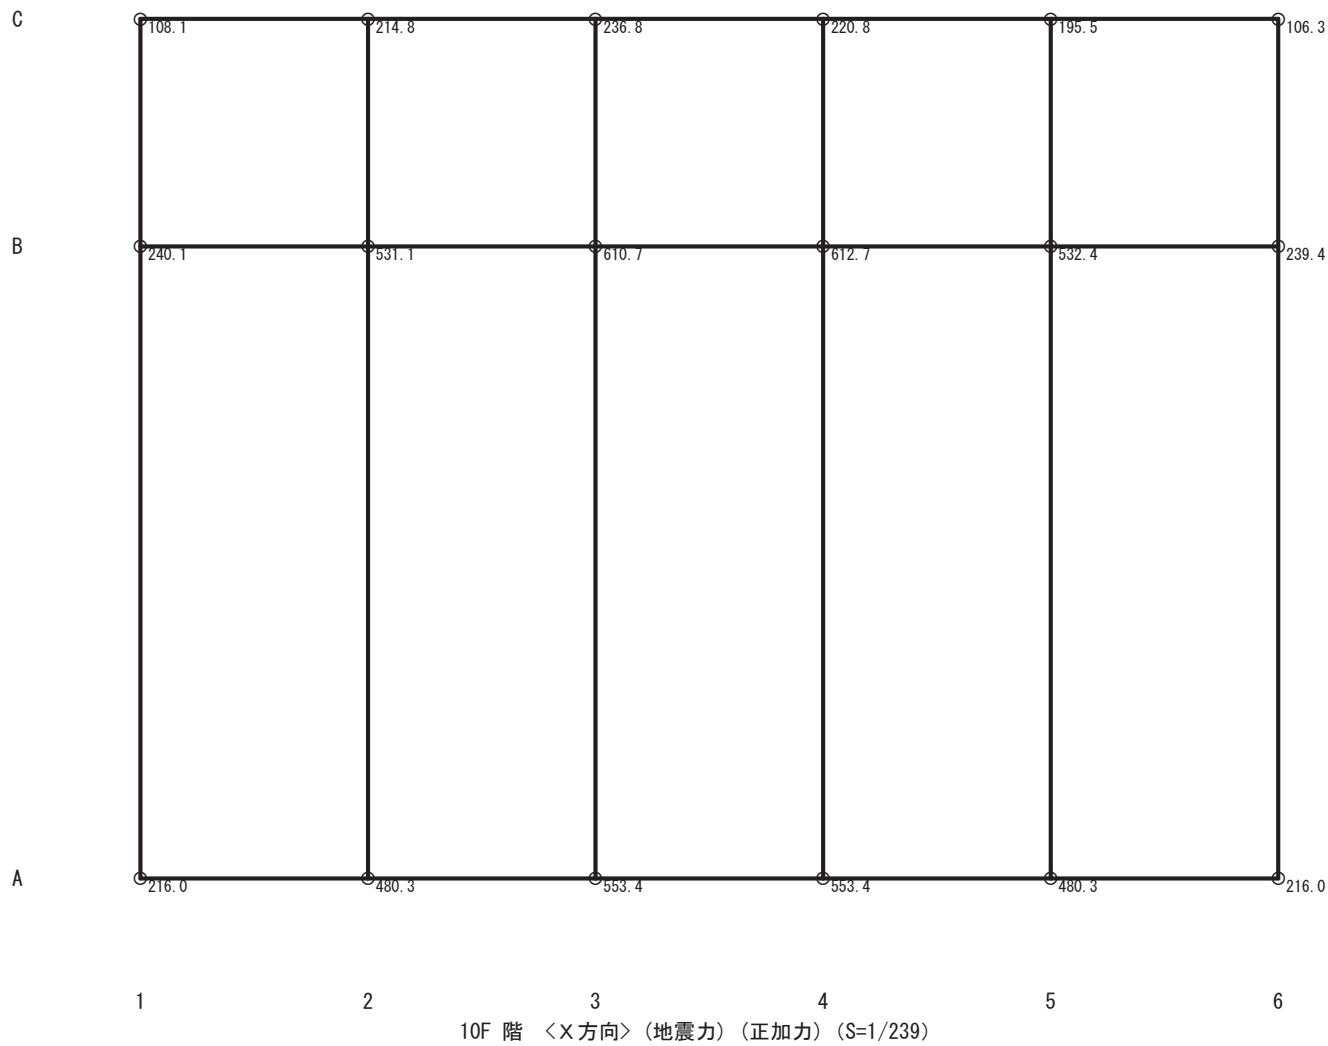


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1082.42	(17.1)	1082.42	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2766.36	(43.6)	2766.36	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2499.43	(39.4)	2499.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6348.21	(100.0)	6348.21	0.00	(100.0)	(0.0)

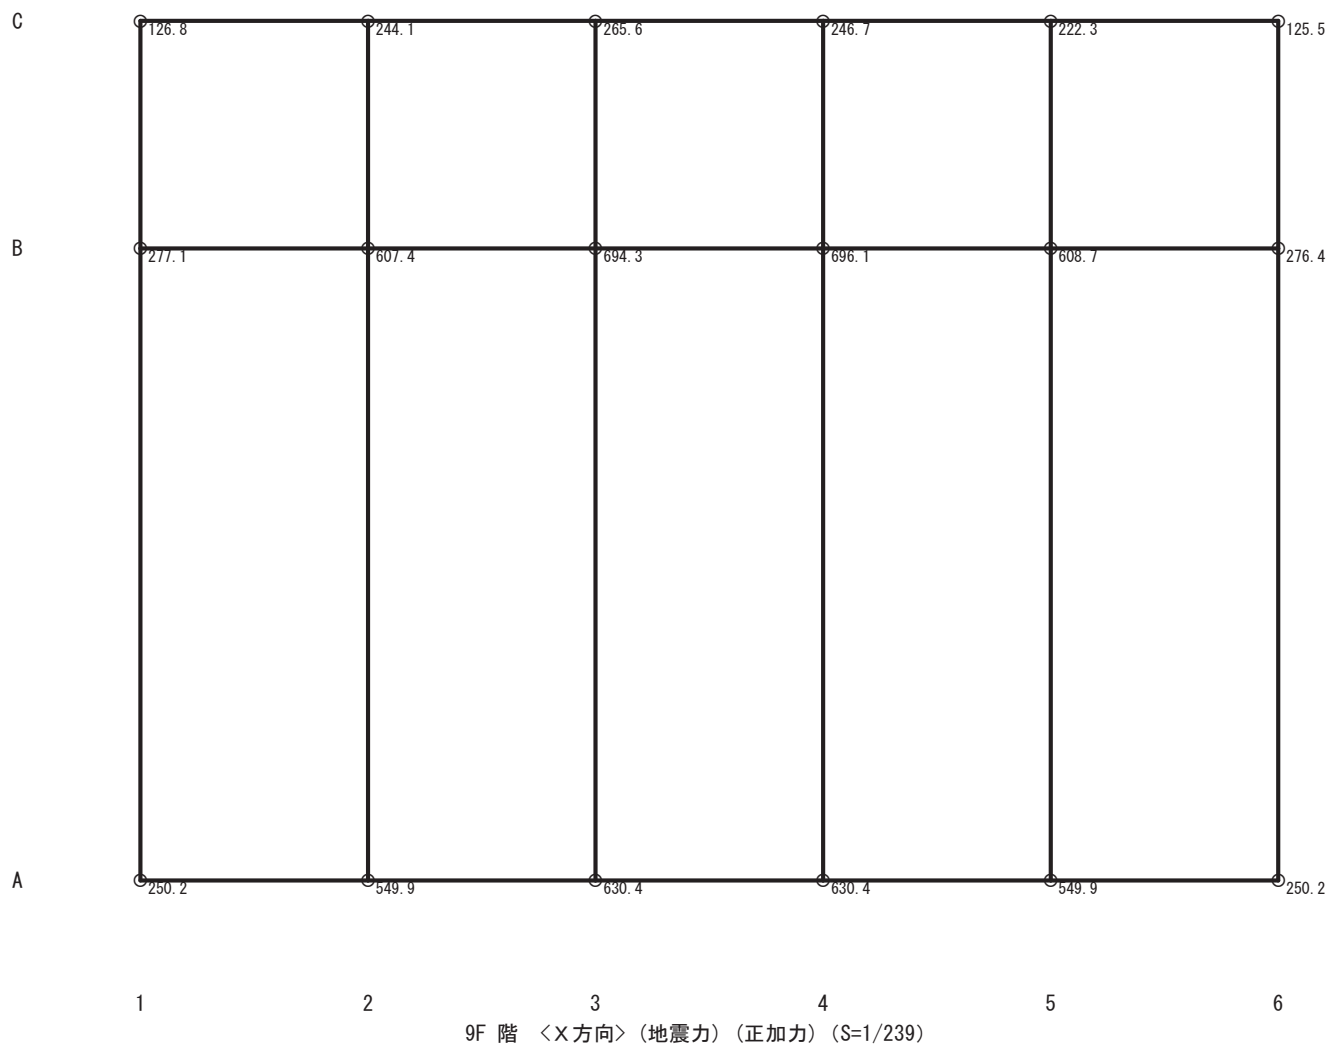


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1230. 94	(17. 0)	1230. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3159. 98	(43. 6)	3159. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2860. 85	(39. 5)	2860. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7251. 78	(100. 0)	7251. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

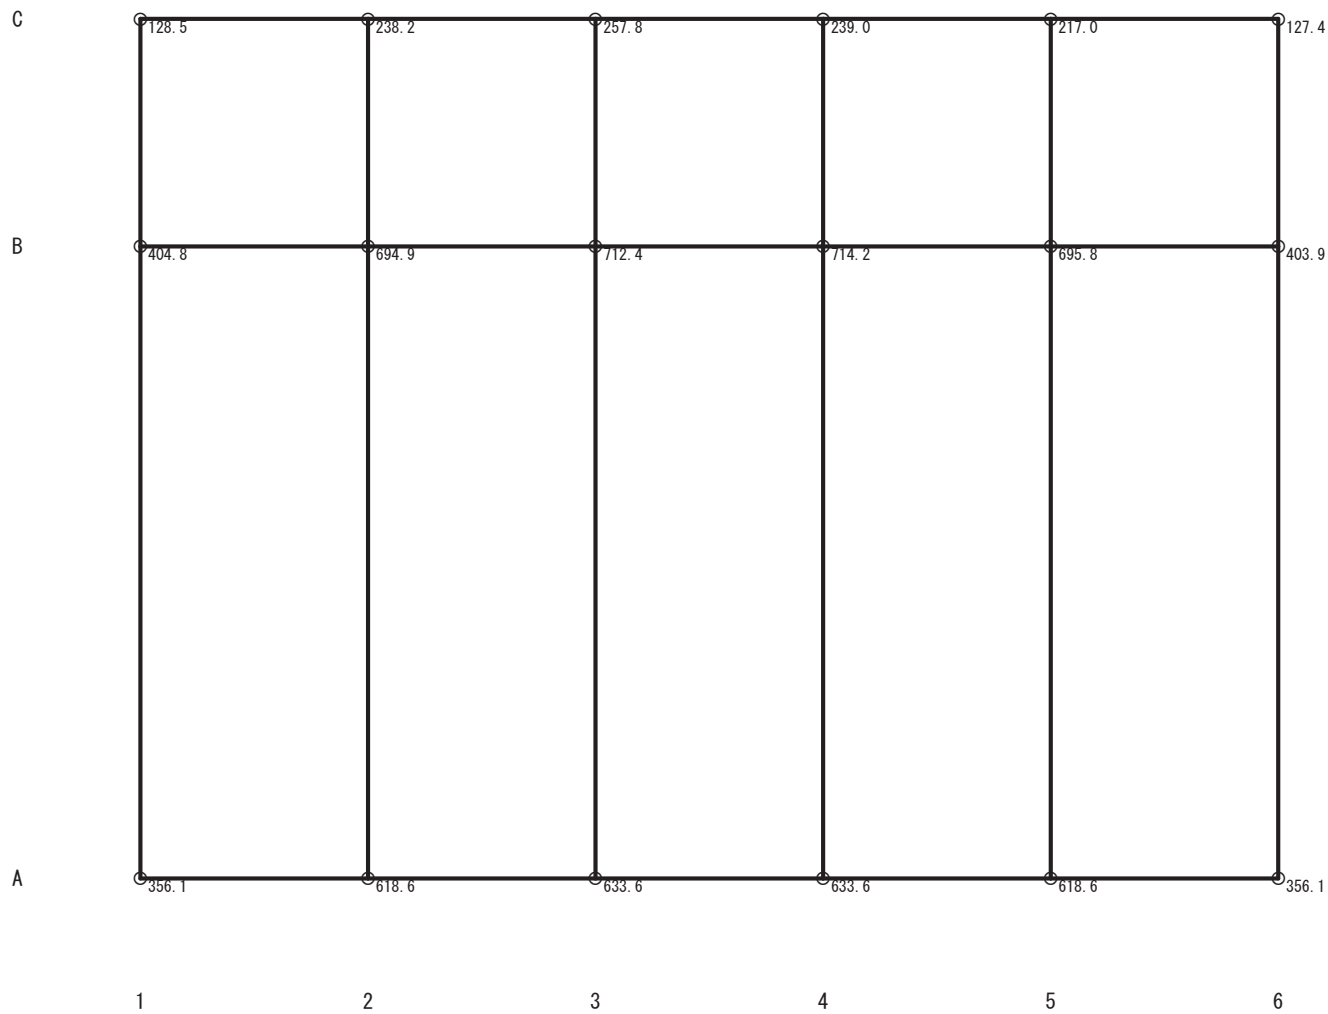


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1208.02	(15.0)	1208.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3625.92	(45.0)	3625.92	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3216.56	(40.0)	3216.56	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8050.51	(100.0)	8050.51	0.00	(100.0)	(0.0)

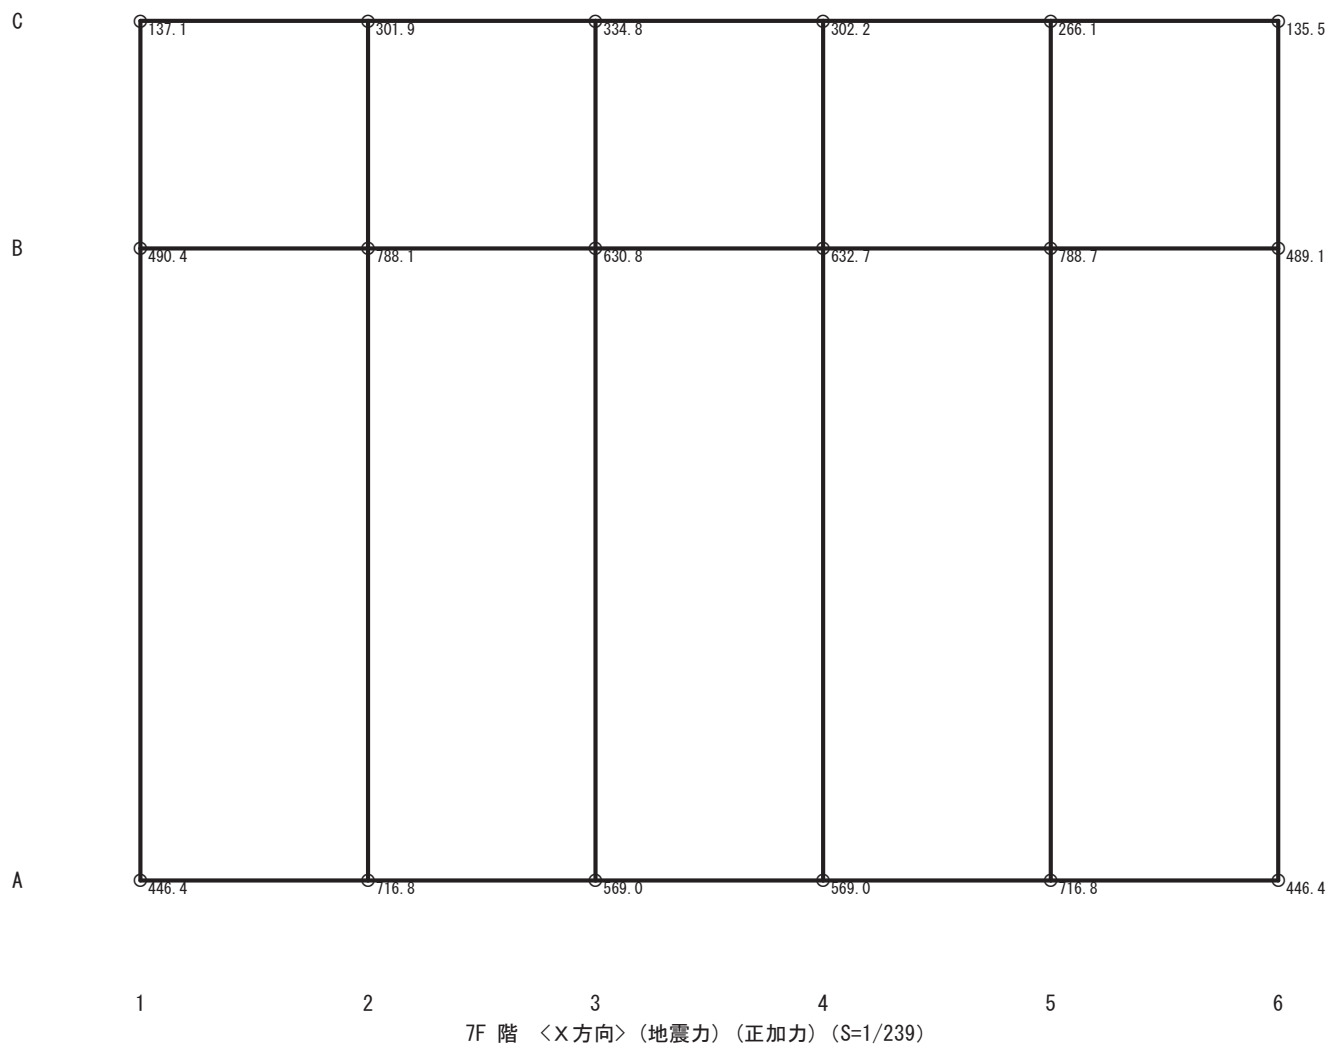


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1477.62	(16.9)	1477.62	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3819.75	(43.6)	3819.75	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3464.36	(39.5)	3464.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8761.73	(100.0)	8761.73	0.00	(100.0)	(0.0)

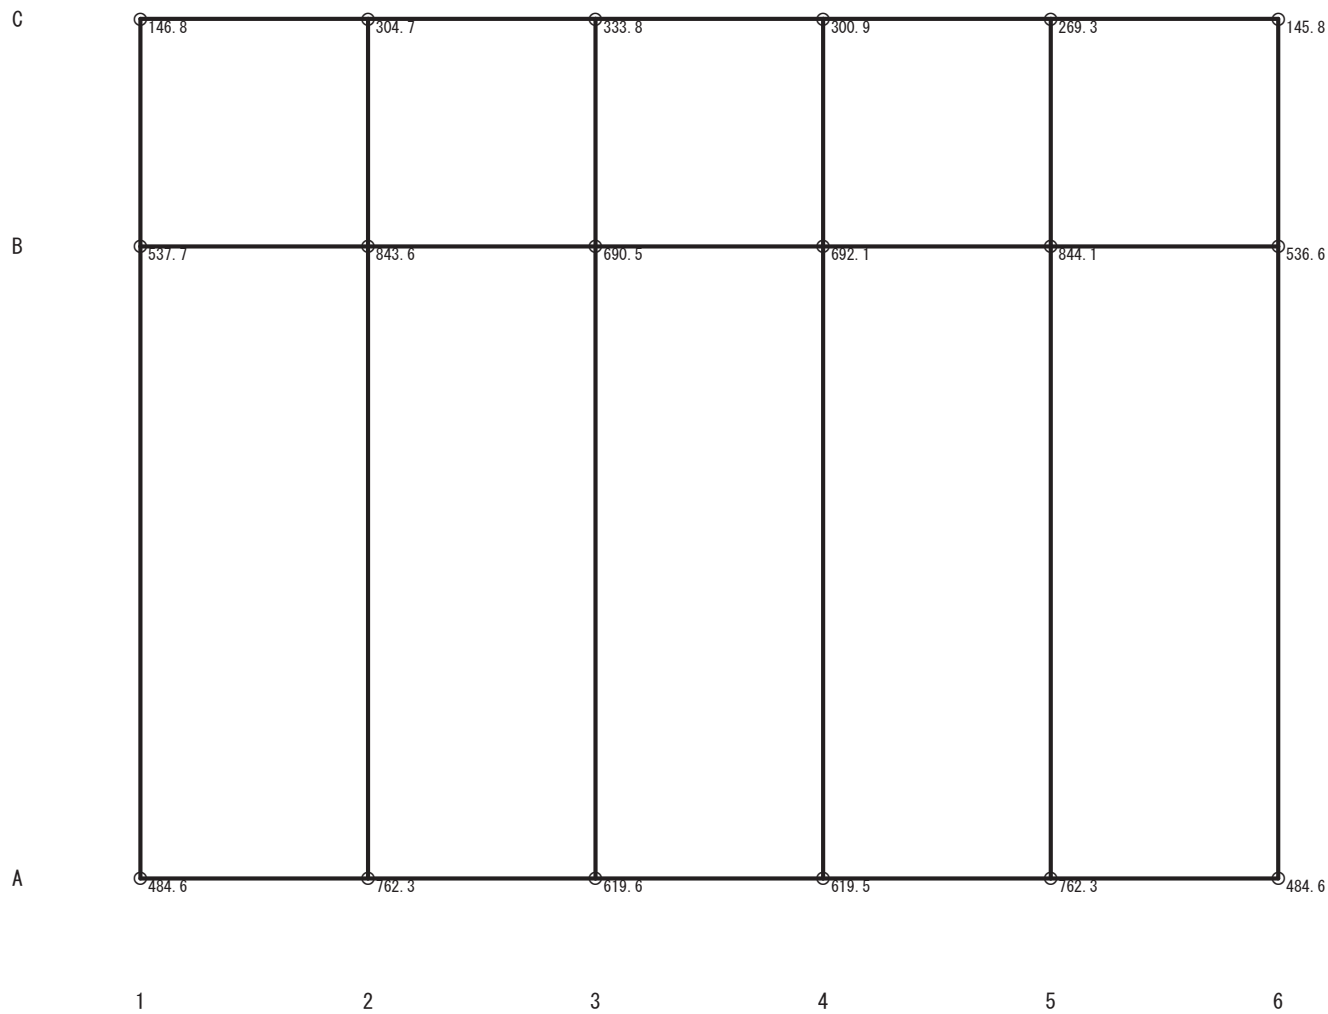


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1501.30	(16.0)	1501.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4144.56	(44.2)	4144.56	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3732.83	(39.8)	3732.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9378.69	(100.0)	9378.69	0.00	(100.0)	(0.0)

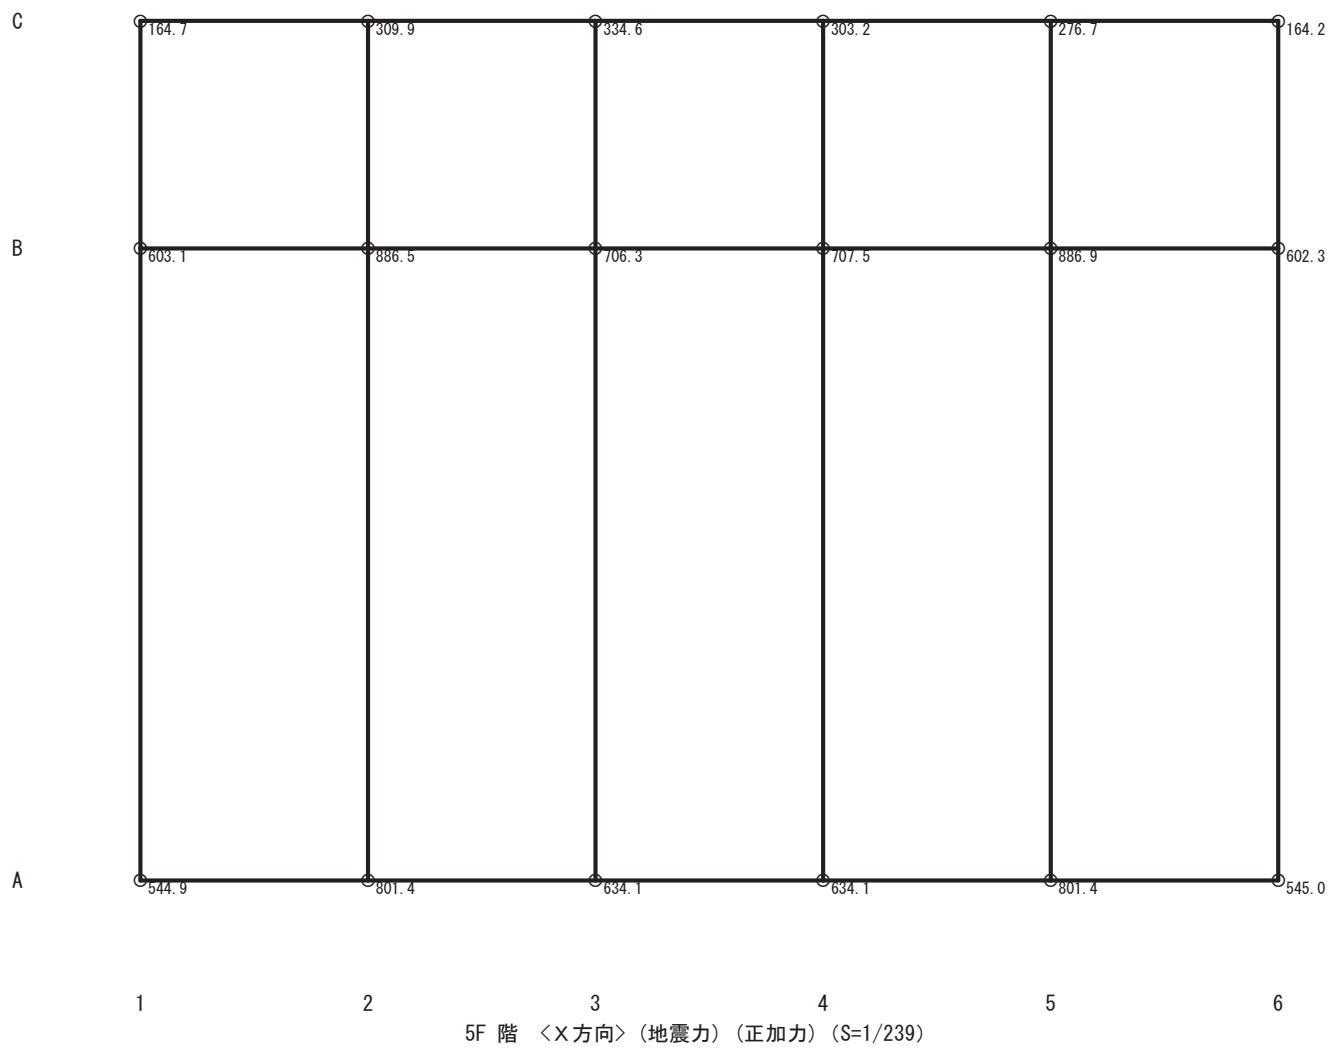


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1553.24	(15.7)	1553.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4392.60	(44.3)	4392.60	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3960.97	(40.0)	3960.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9906.81	(100.0)	9906.81	0.00	(100.0)	(0.0)

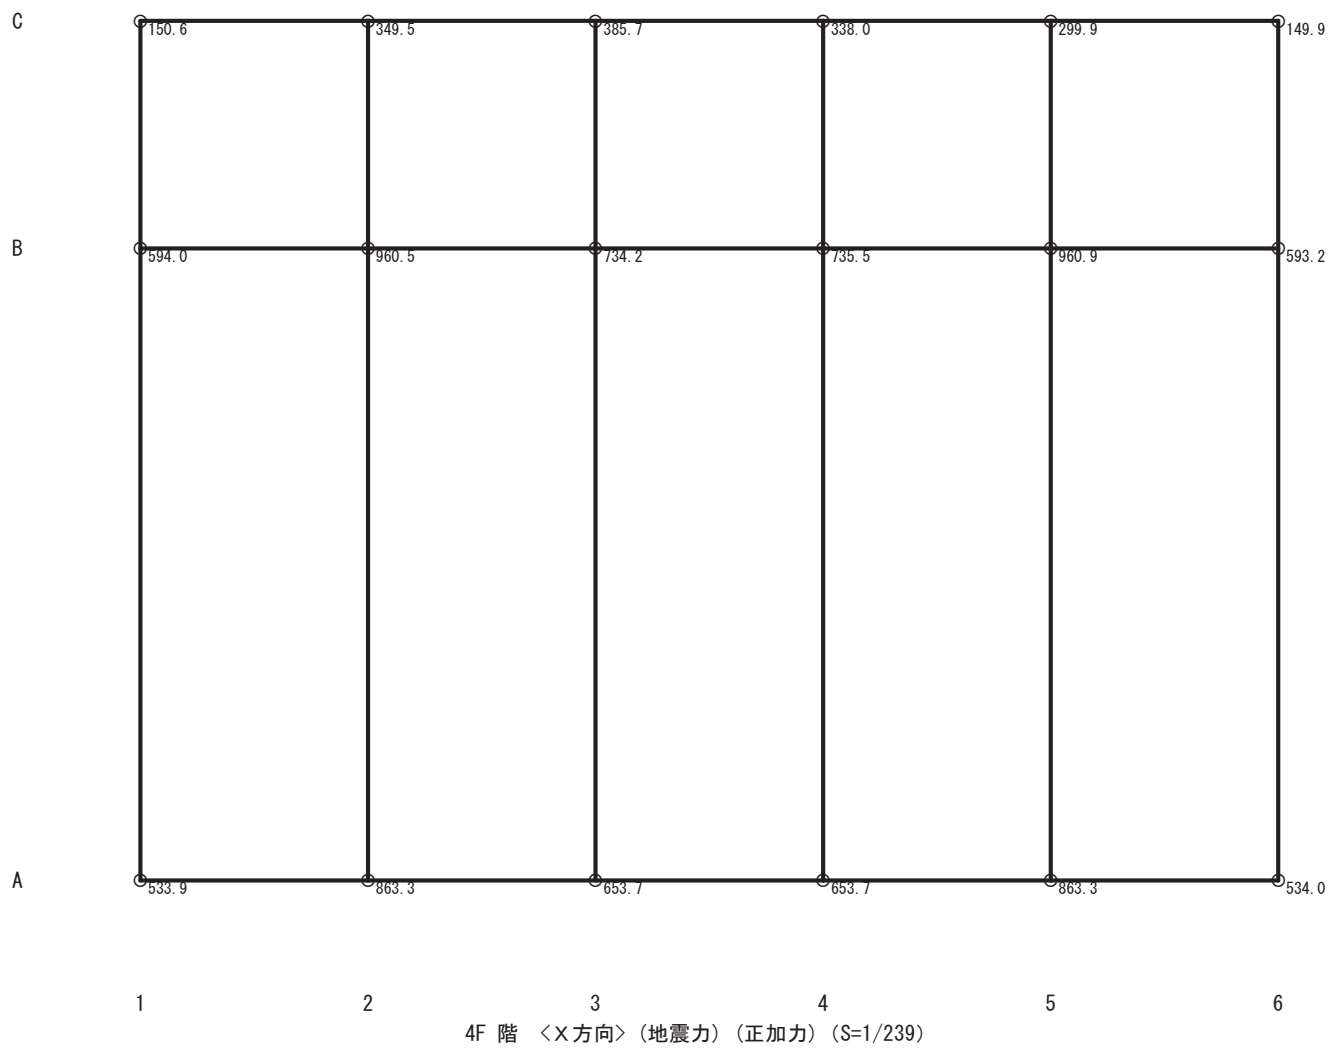


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1673.59	(16.2)	1673.59	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4578.30	(44.2)	4578.30	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4101.87	(39.6)	4101.87	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10353.76	(100.0)	10353.76	0.00	(100.0)	(0.0)

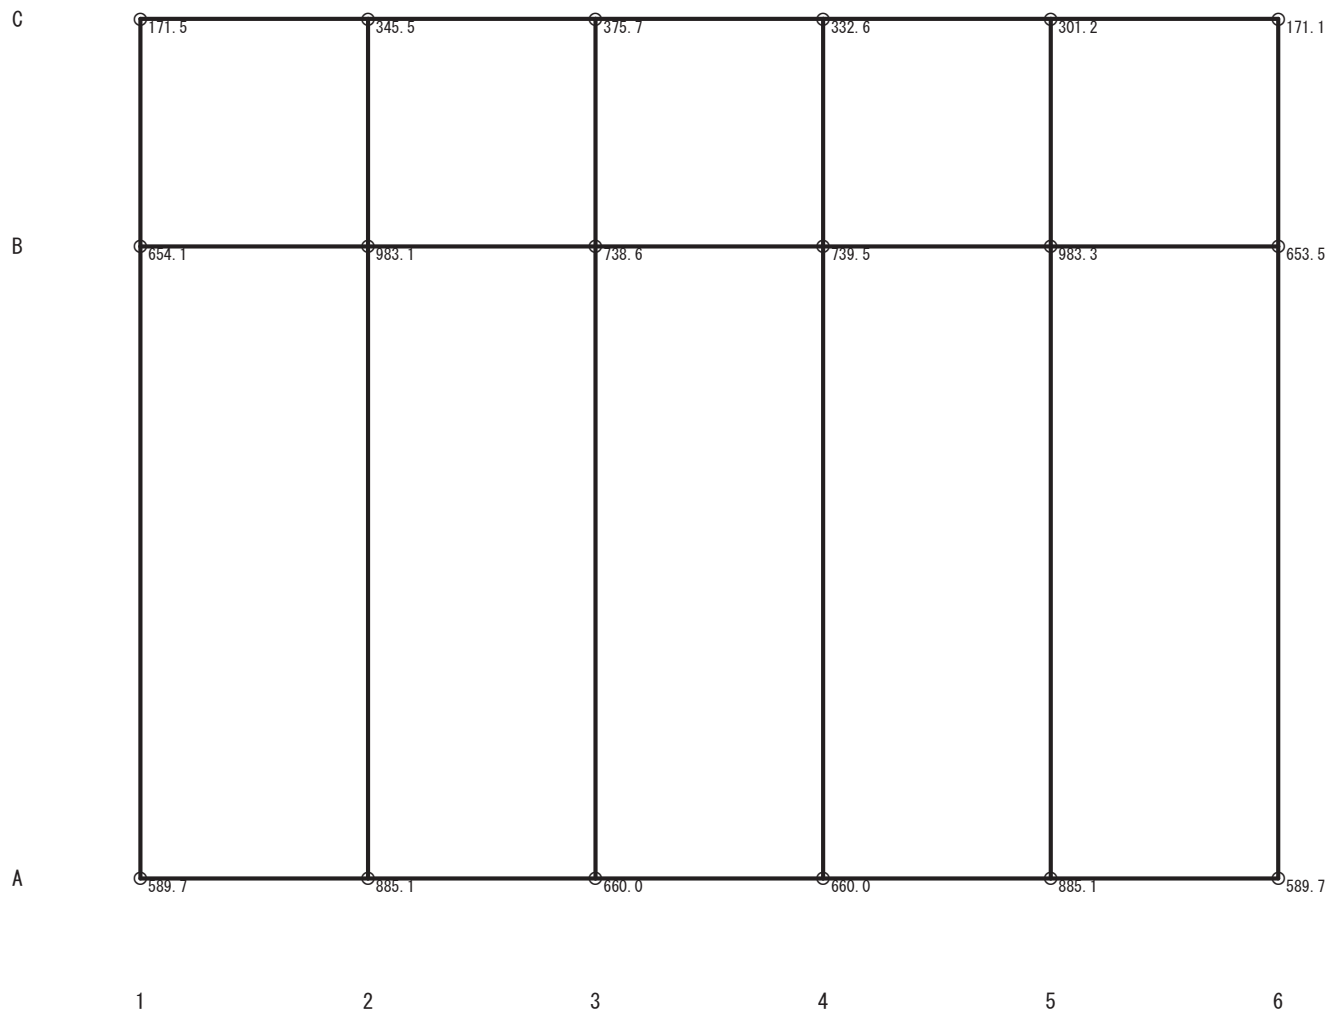

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1697.45	(15.8)	1697.45	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4752.09	(44.3)	4752.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4269.63	(39.8)	4269.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10719.17	(100.0)	10719.17	0.00	(100.0)	(0.0)

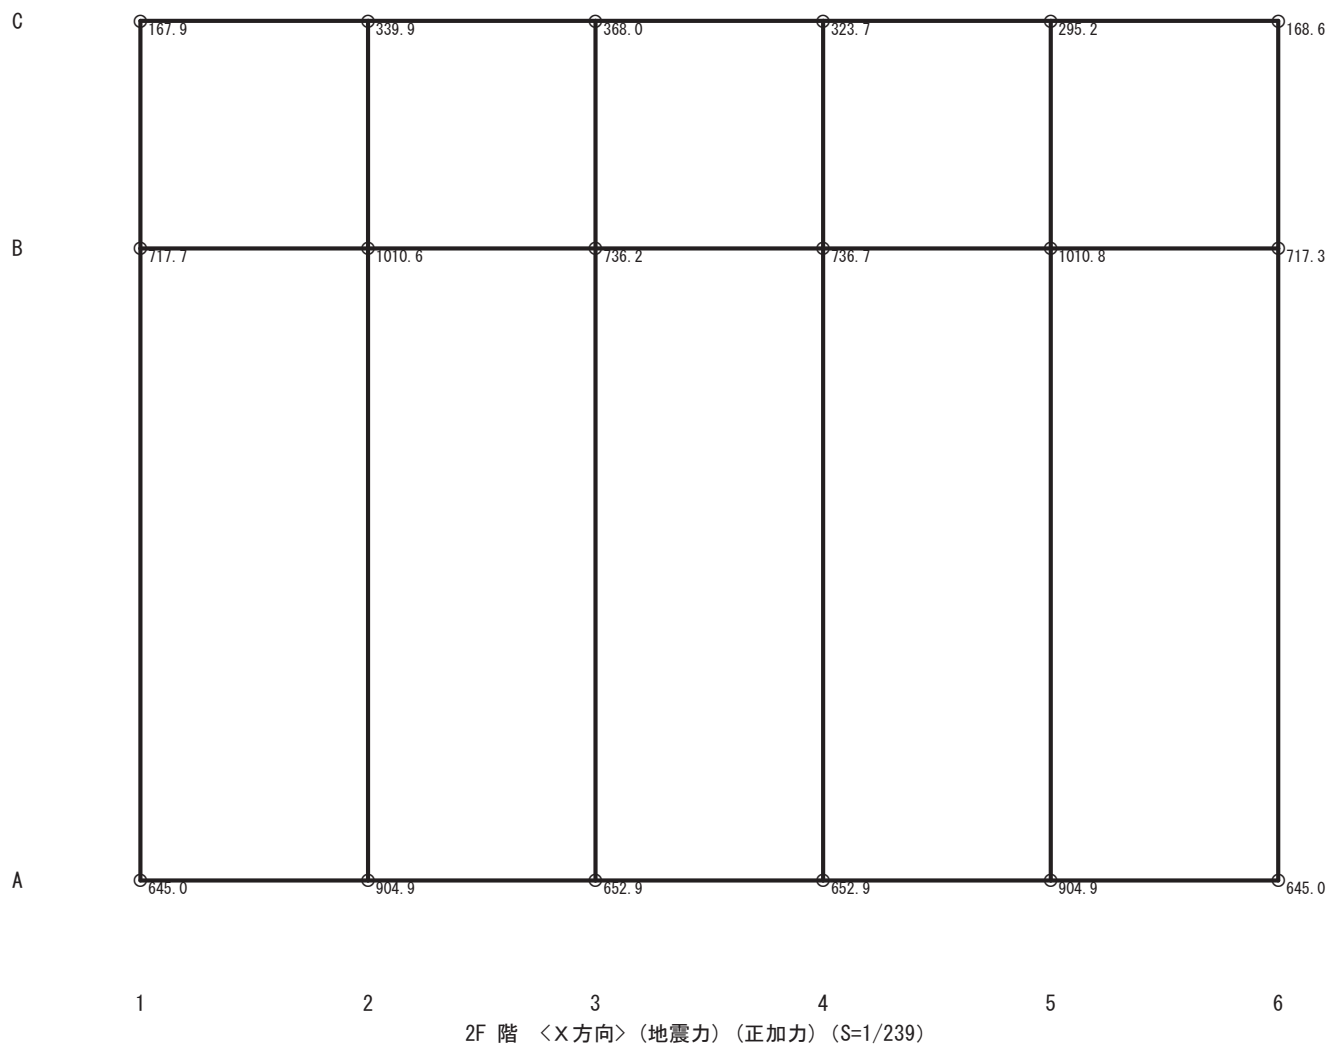

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1663.47	(15.1)	1663.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4929.43	(44.8)	4929.43	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4405.74	(40.1)	4405.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10998.63	(100.0)	10998.63	0.00	(100.0)	(0.0)

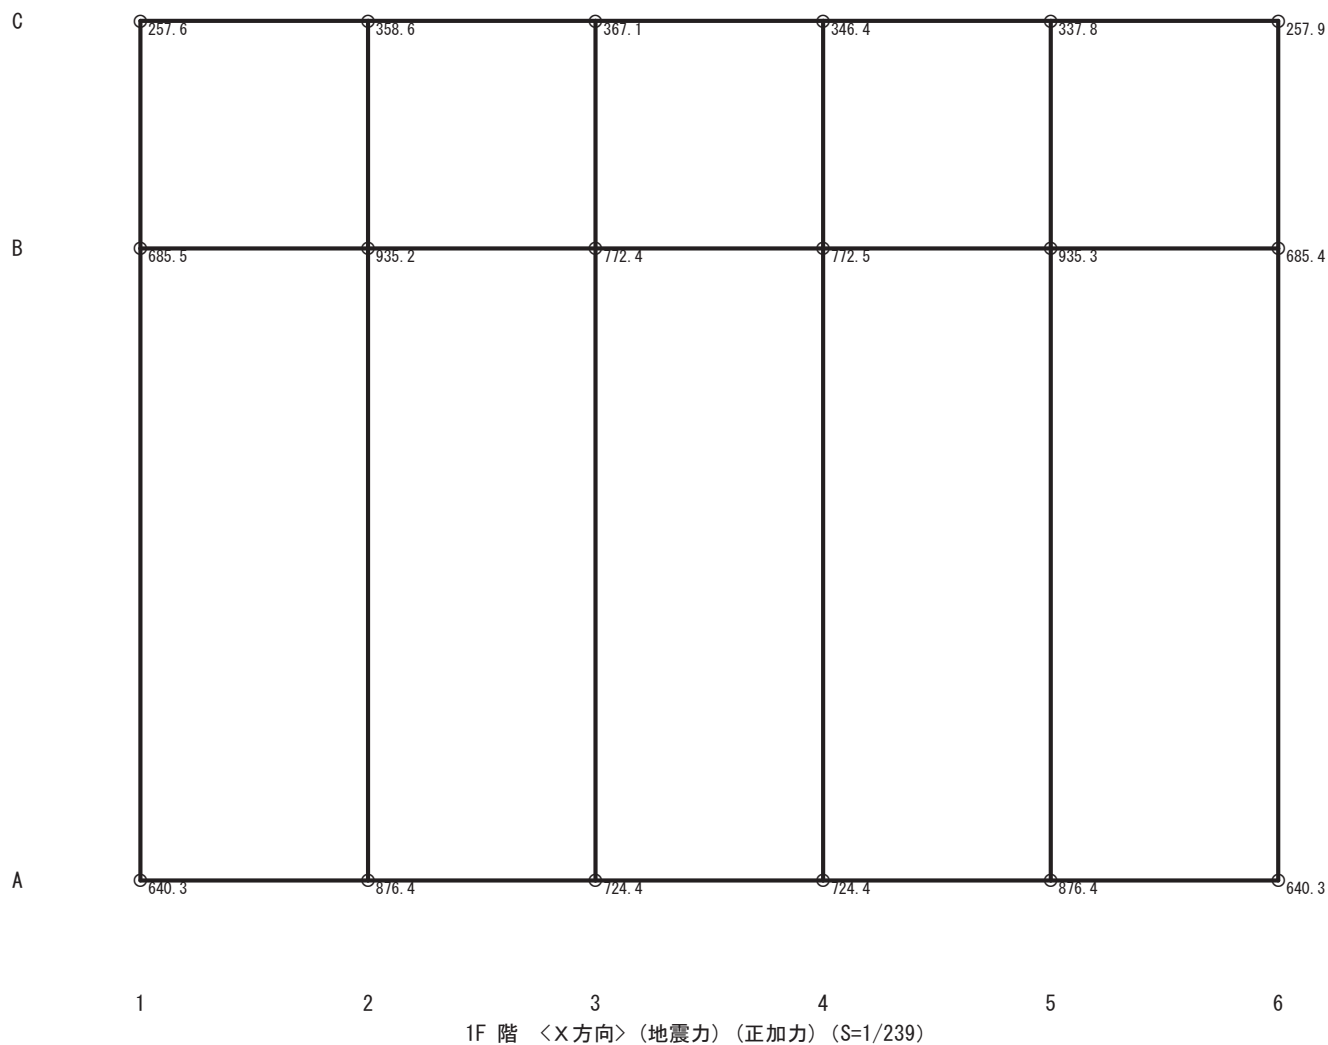

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1925. 52	(17. 2)	1925. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4786. 32	(42. 8)	4786. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4482. 26	(40. 0)	4482. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11194. 10	(100. 0)	11194. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2840. 52	2840. 52	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2840. 52	0. 00	2840. 52
12F	4184. 51	4184. 51	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4184. 51	0. 00	4184. 51
11F	5329. 87	5329. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5329. 87	0. 00	5329. 87
10F	6348. 21	6348. 21	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6348. 21	0. 00	6348. 21
9F	7251. 78	7251. 78	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7251. 78	0. 00	7251. 78
8F	8050. 51	8050. 51	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8050. 51	0. 00	8050. 51
7F	8761. 73	8761. 73	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8761. 73	0. 00	8761. 73
6F	9378. 69	9378. 69	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9378. 69	0. 00	9378. 69
5F	9906. 81	9906. 81	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9906. 81	0. 00	9906. 81
4F	10353. 76	10353. 76	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10353. 76	0. 00	10353. 76
3F	10719. 17	10719. 17	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10719. 17	0. 00	10719. 17
2F	10998. 63	10998. 63	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10998. 63	0. 00	10998. 63
1F	11194. 10	11194. 10	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11194. 10	0. 00	11194. 10

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0. 7224	400. 0	1/553
12F	C	1	1. 0156	400. 0	1/393

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	1. 2258	400. 0	1/326
10F	C	1	1. 3457	400. 0	1/297
9F	C	1	1. 4902	400. 0	1/268
8F	C	1	1. 5197	400. 0	1/263
7F	C	1	1. 3377	400. 0	1/299
6F	C	1	1. 3826	400. 0	1/289
5F	C	1	1. 4118	400. 0	1/283
4F	C	1	1. 2521	400. 0	1/319
3F	C	1	1. 2430	400. 0	1/321
2F	C	1	1. 1479	400. 0	1/348
1F	C	1	0. 6929	400. 0	1/577

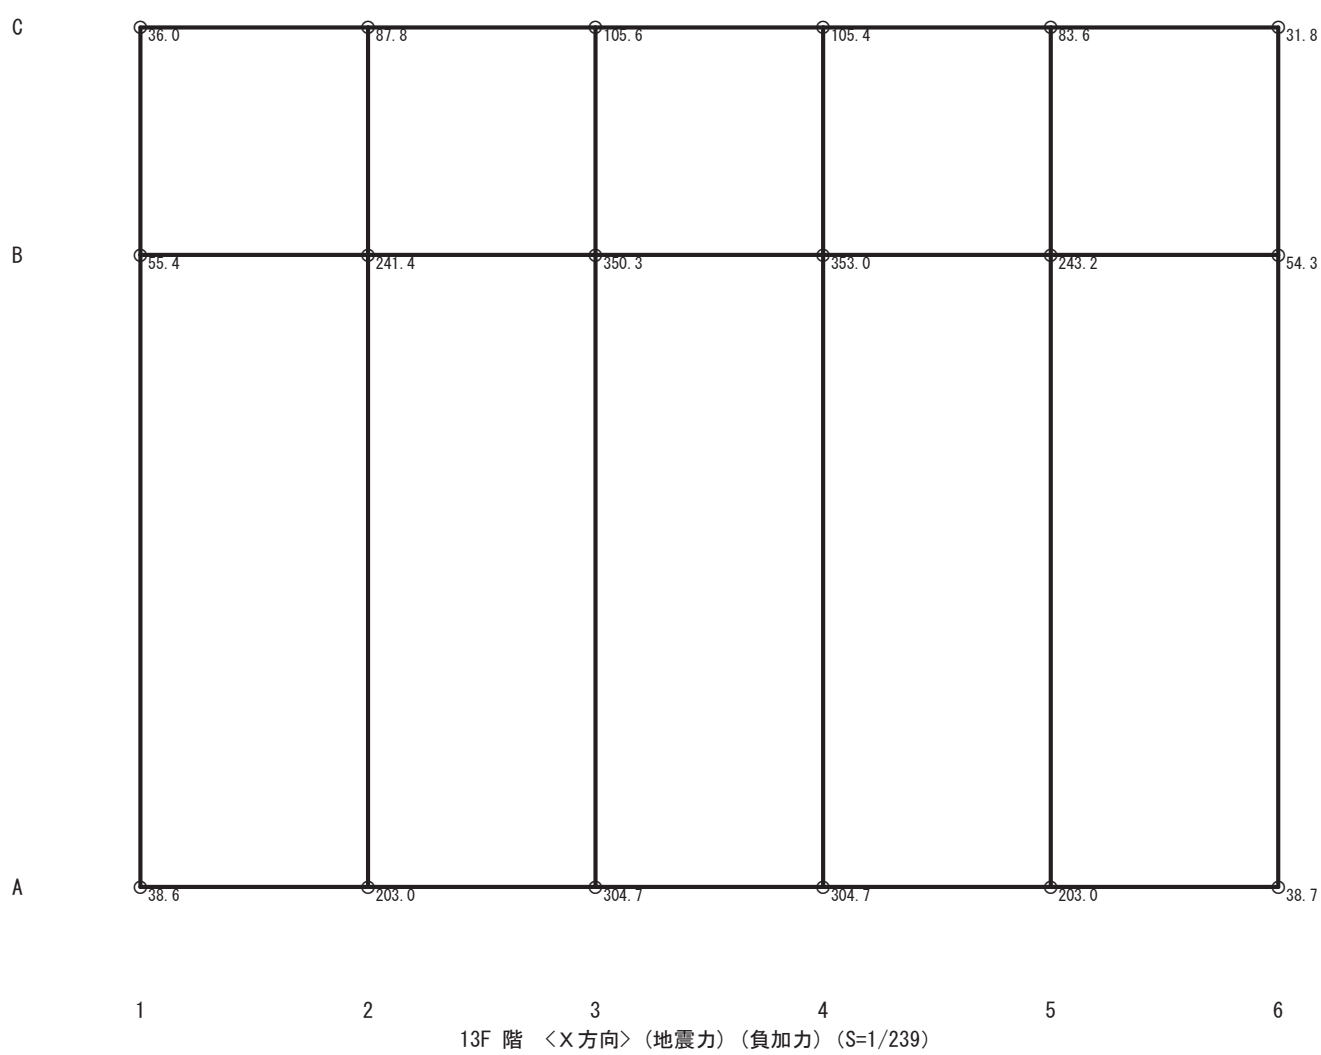



フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	450. 20	(15. 8)	450. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1297. 66	(45. 7)	1297. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1092. 66	(38. 5)	1092. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2840. 52	(100. 0)	2840. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

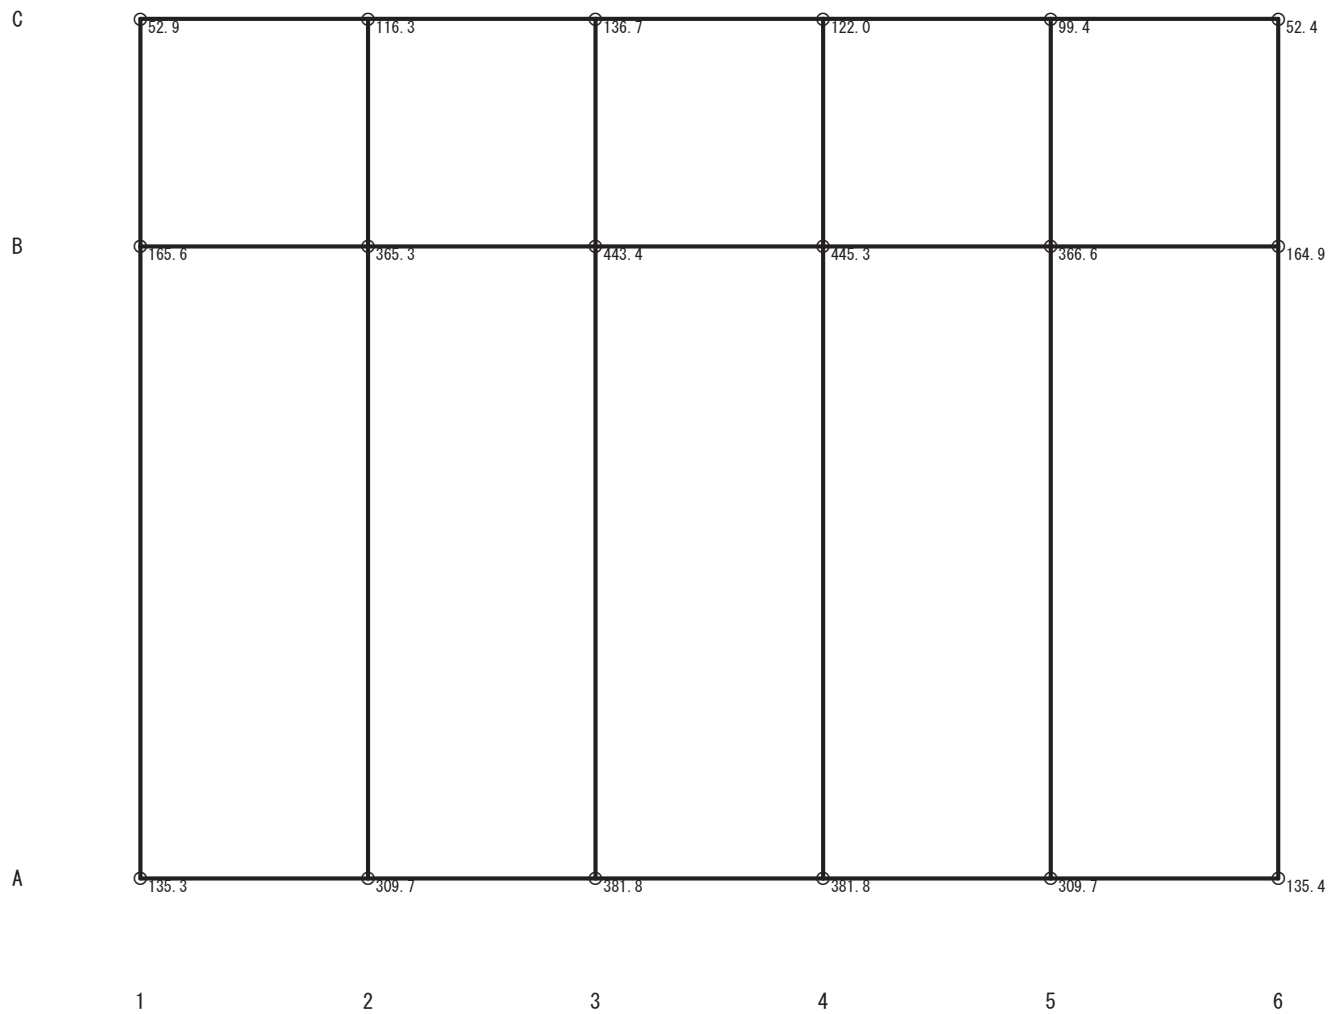


12F 階 <X方向> (地震力) (負加力) (S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	579.64	(13.9)	579.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1951.12	(46.6)	1951.12	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1653.75	(39.5)	1653.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4184.51	(100.0)	4184.51	0.00	(100.0)	(0.0)

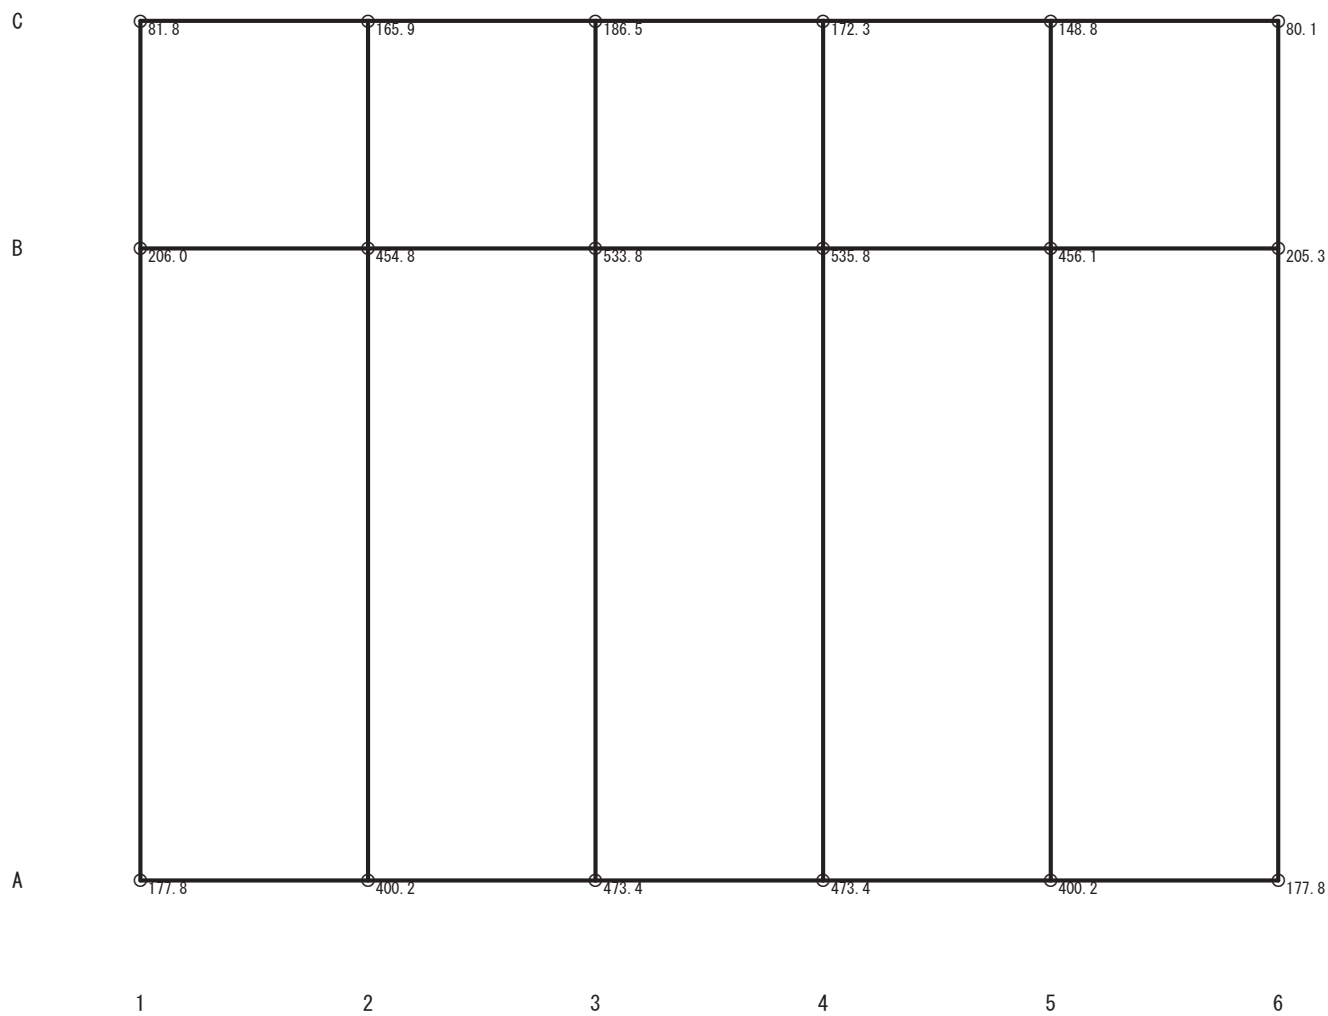


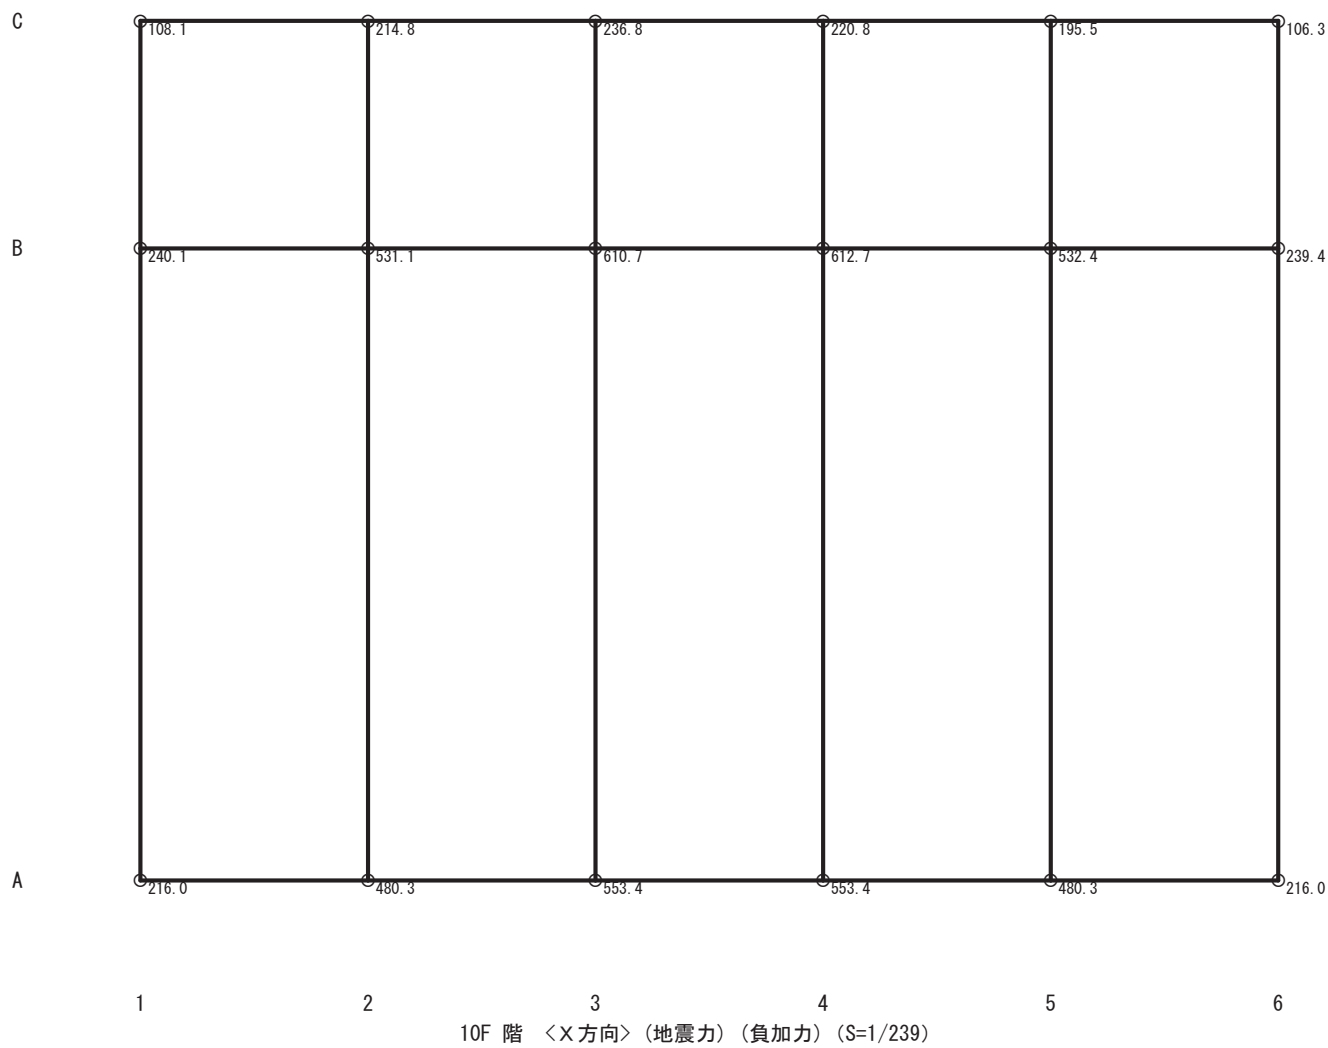


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1082.42	(17.1)	1082.42	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2766.36	(43.6)	2766.36	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2499.43	(39.4)	2499.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6348.21	(100.0)	6348.21	0.00	(100.0)	(0.0)

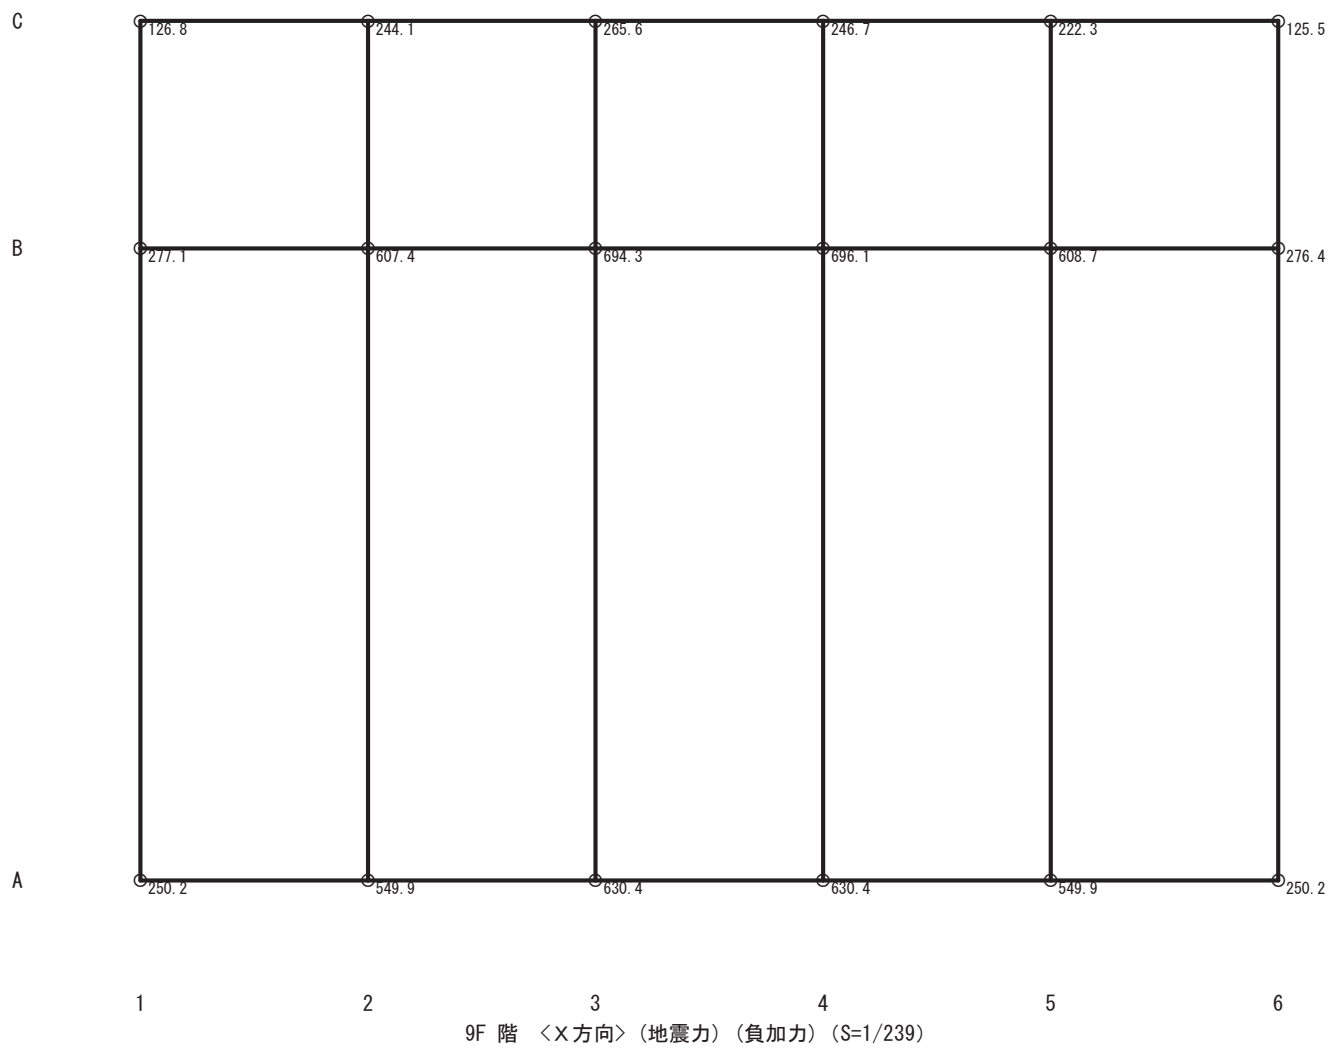


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1230. 94	(17. 0)	1230. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3159. 98	(43. 6)	3159. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2860. 85	(39. 5)	2860. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7251. 78	(100. 0)	7251. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

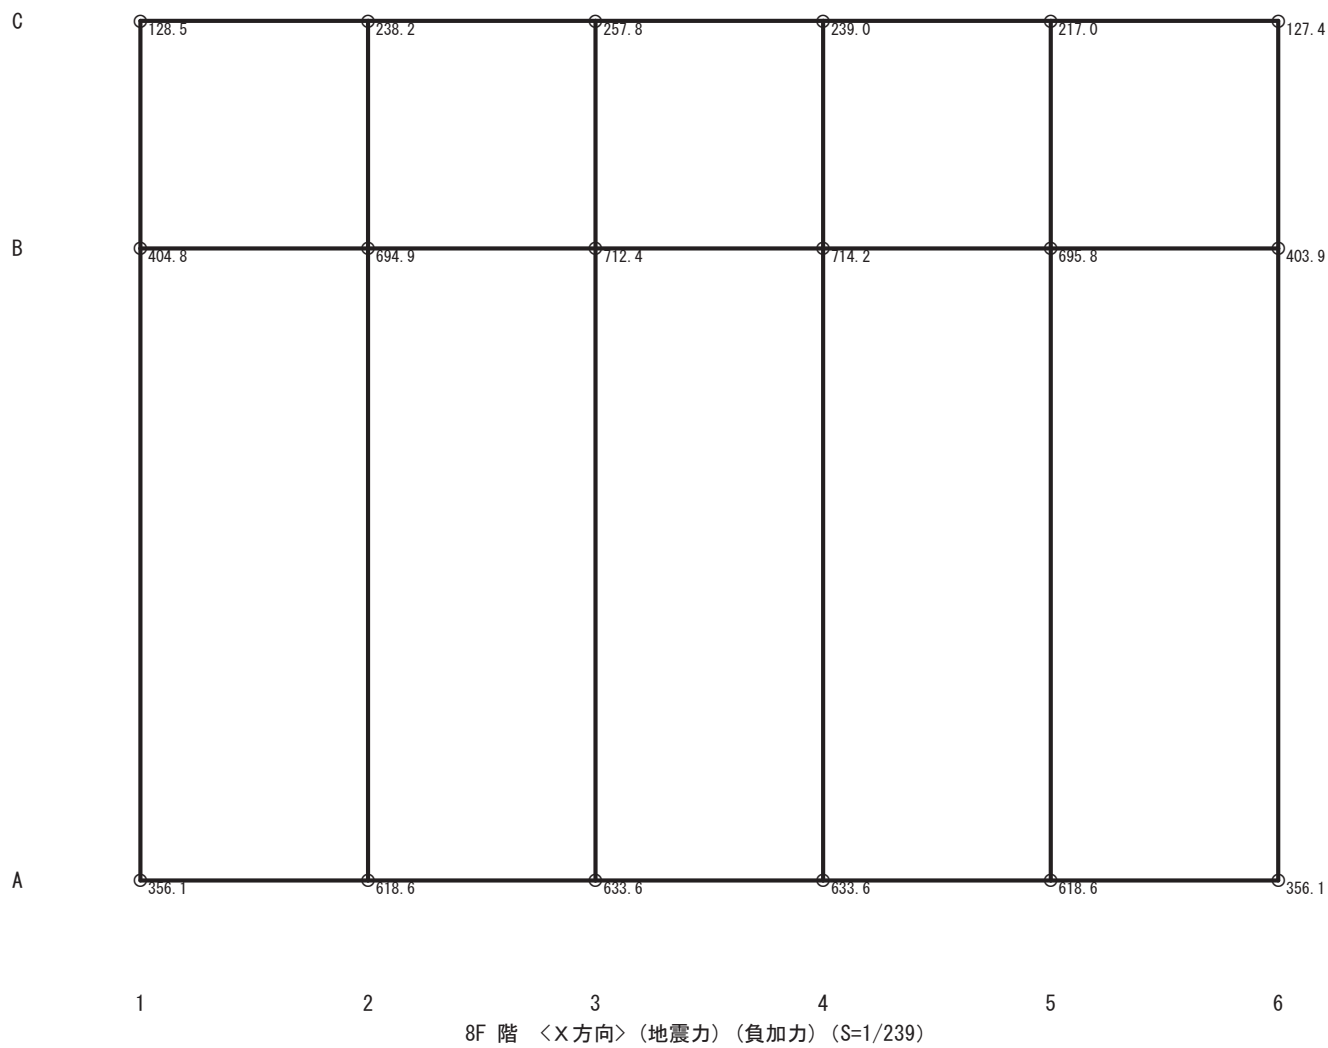


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1208.02	(15.0)	1208.02	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3625.92	(45.0)	3625.92	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3216.56	(40.0)	3216.56	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8050.51	(100.0)	8050.51	0.00	(100.0)	(0.0)

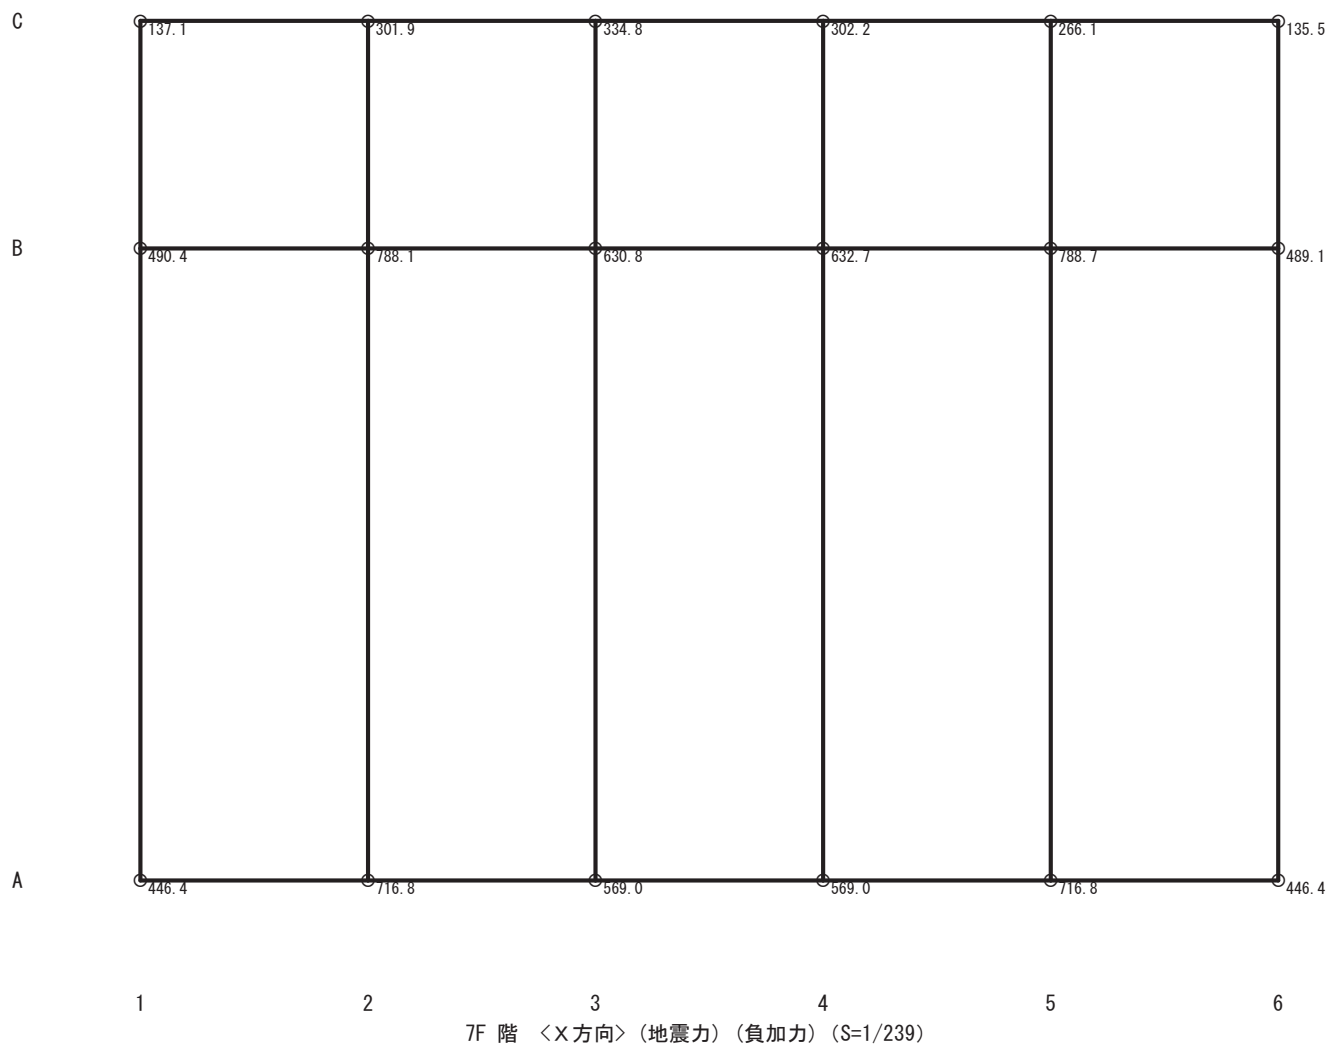


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1477.62	(16.9)	1477.62	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3819.75	(43.6)	3819.75	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3464.36	(39.5)	3464.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8761.73	(100.0)	8761.73	0.00	(100.0)	(0.0)

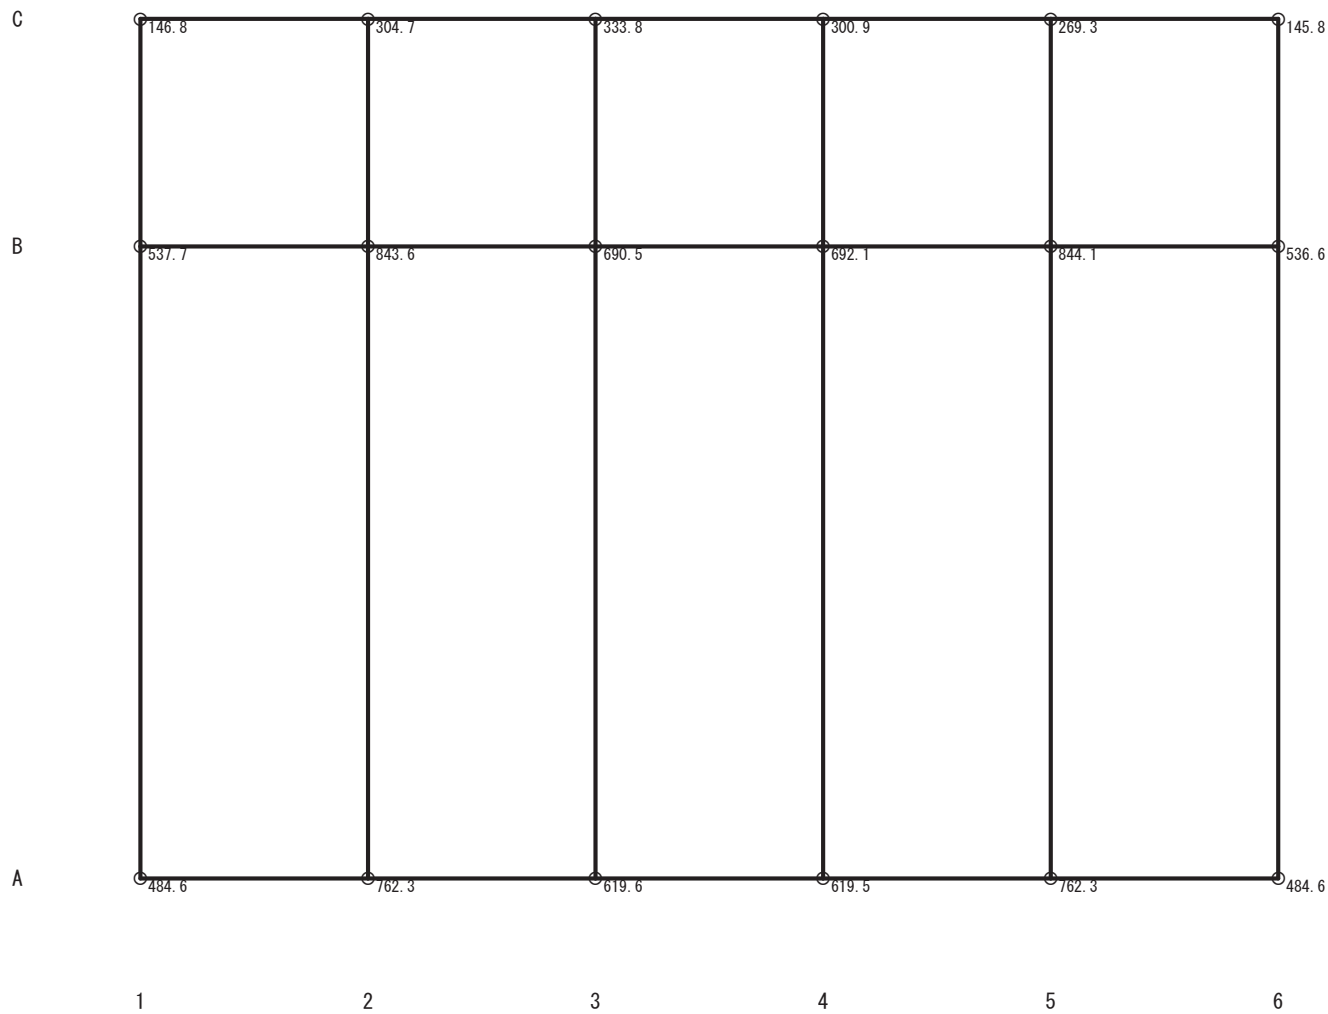


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1501.30	(16.0)	1501.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4144.56	(44.2)	4144.56	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3732.83	(39.8)	3732.83	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9378.69	(100.0)	9378.69	0.00	(100.0)	(0.0)

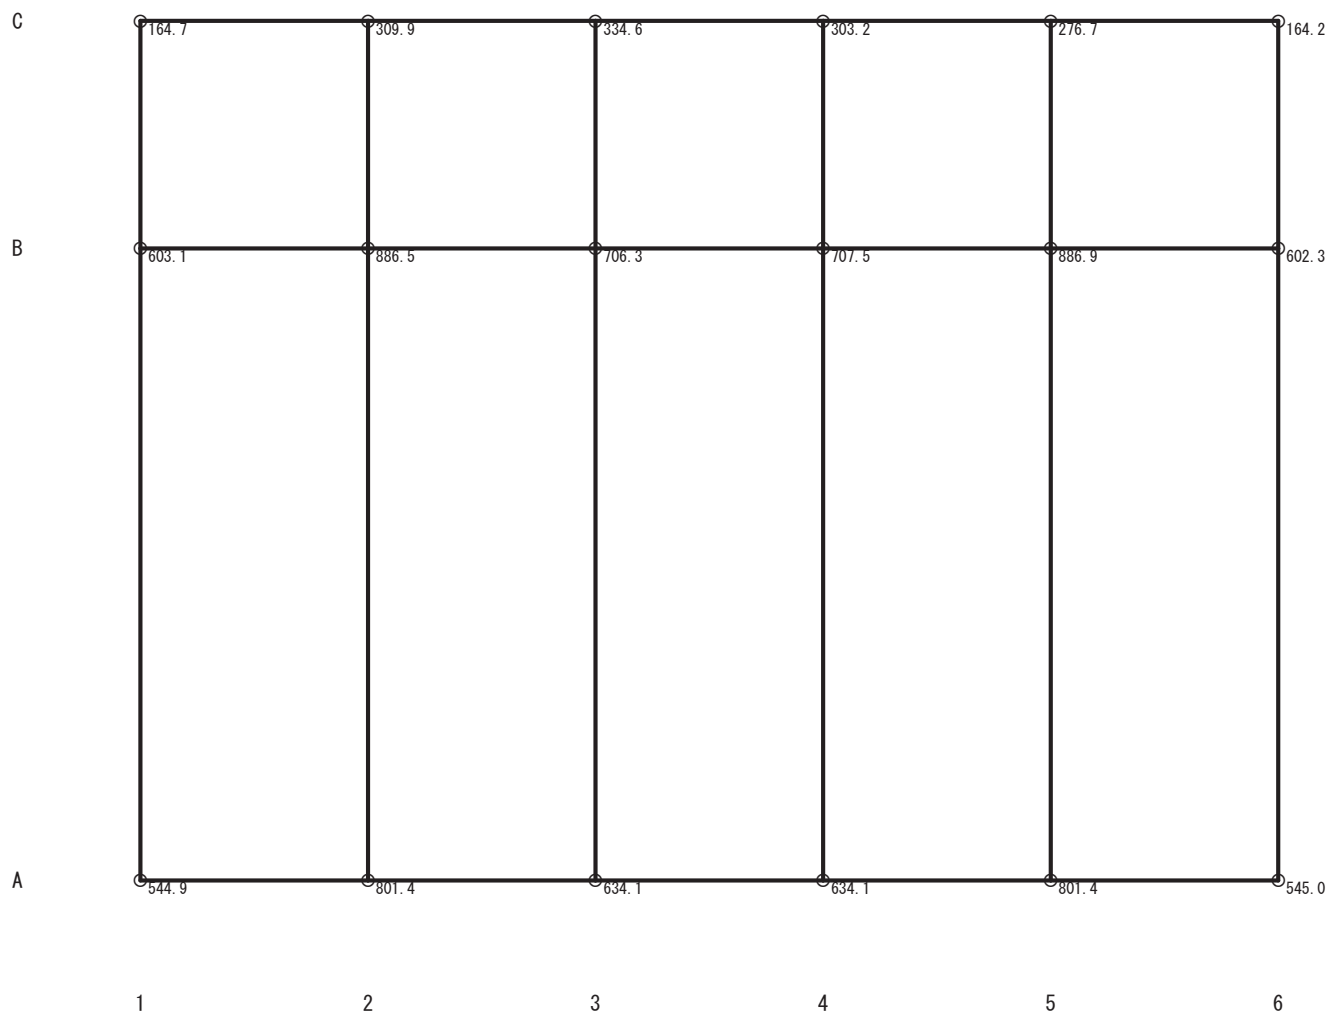


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1553. 24	(15. 7)	1553. 24	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4392. 60	(44. 3)	4392. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3960. 97	(40. 0)	3960. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9906. 81	(100. 0)	9906. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

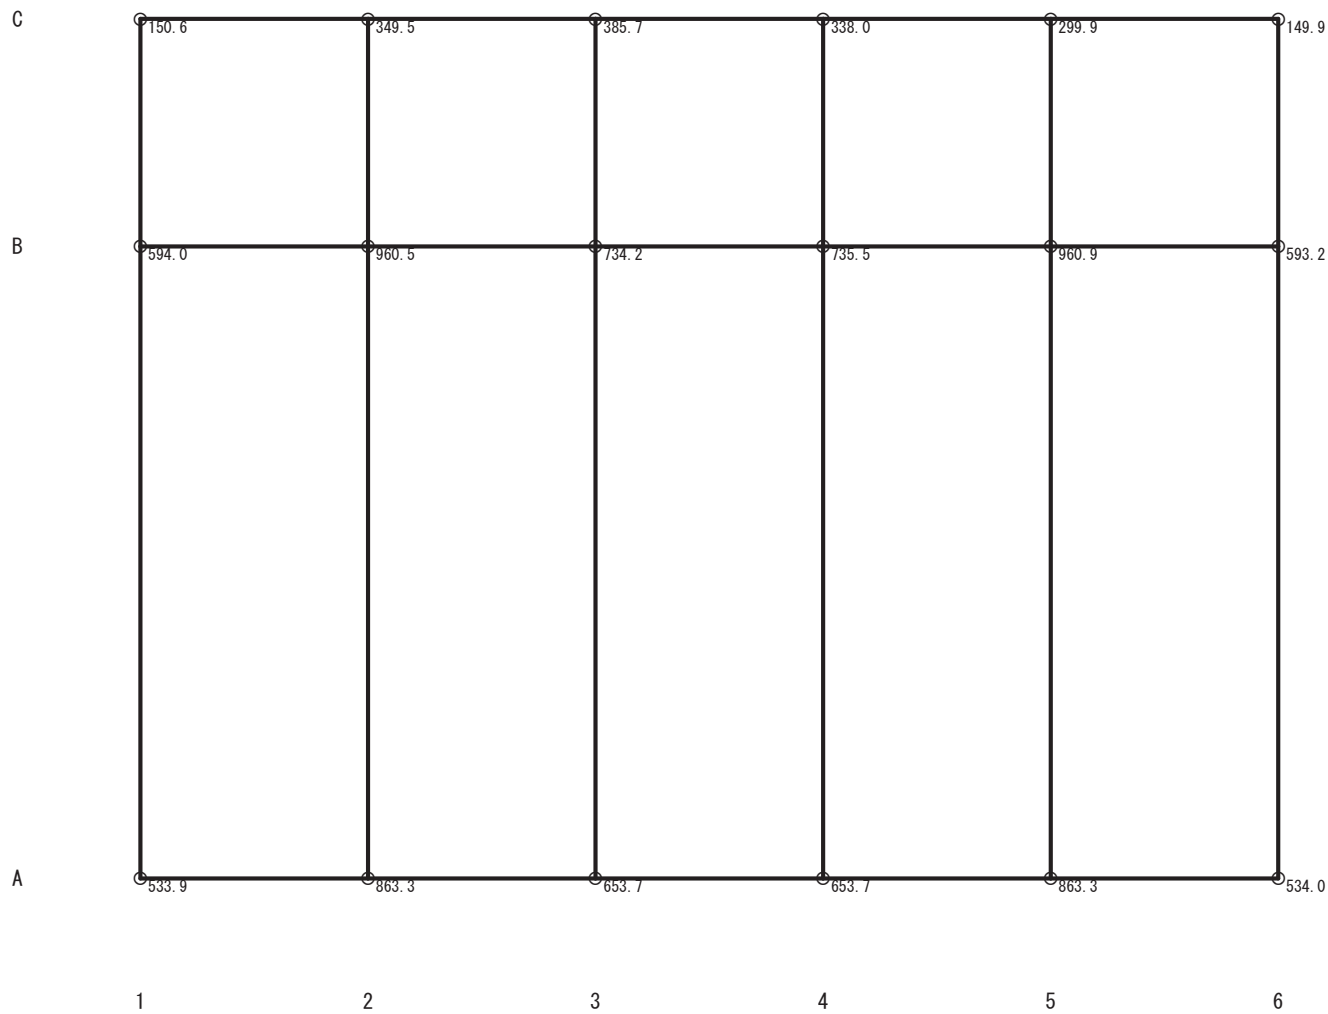


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1673. 59	(16. 2)	1673. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4578. 30	(44. 2)	4578. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4101. 87	(39. 6)	4101. 87	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10353. 76	(100. 0)	10353. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

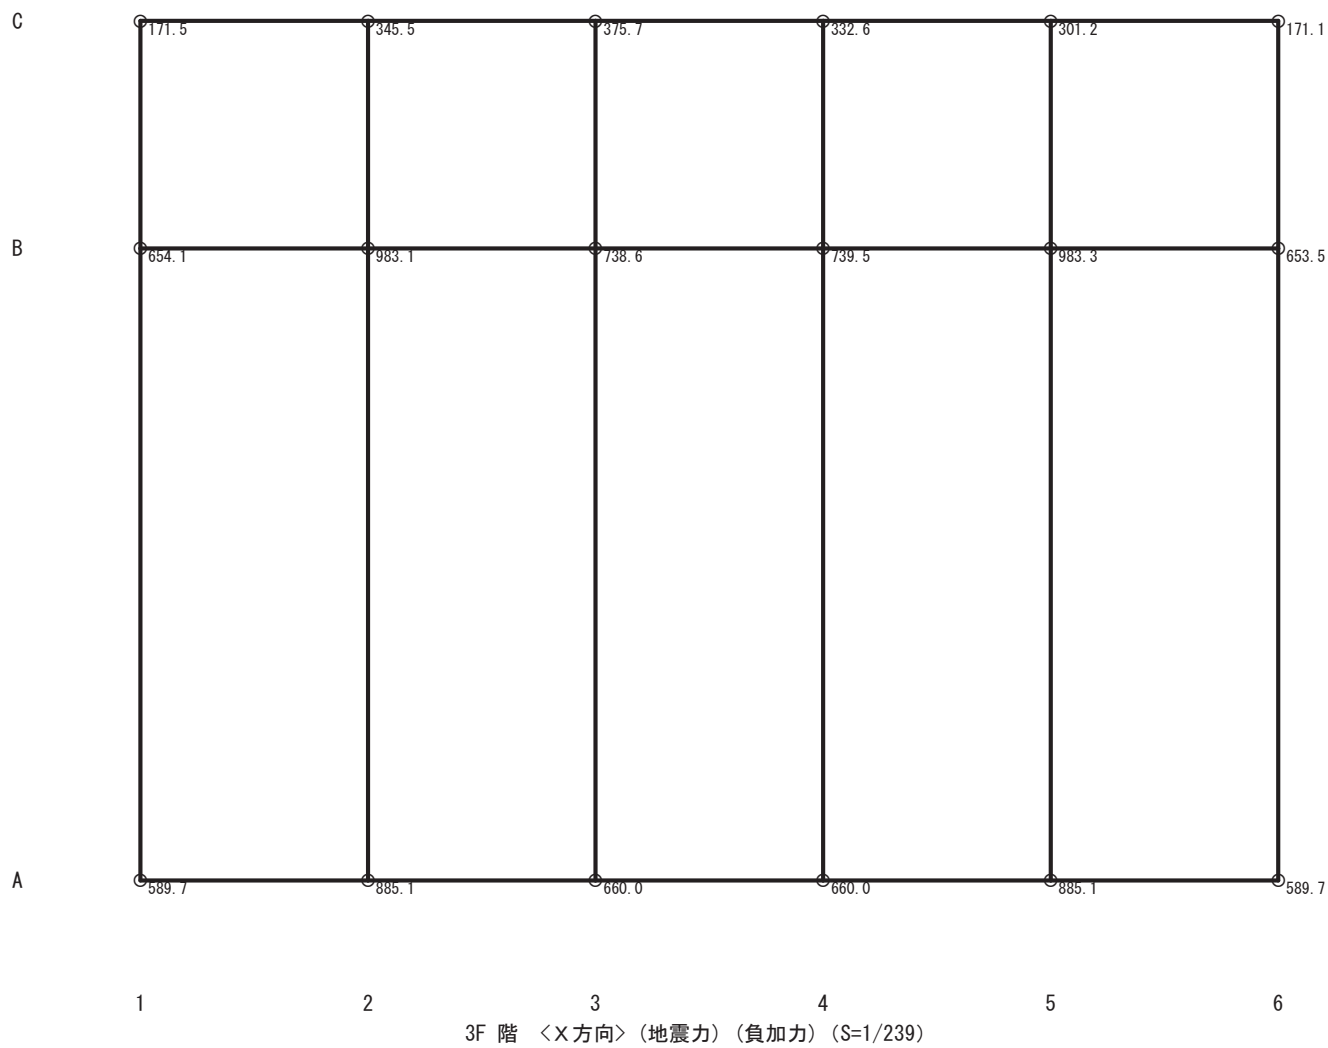

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1697.45	(15.8)	1697.45	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4752.09	(44.3)	4752.09	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4269.63	(39.8)	4269.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10719.17	(100.0)	10719.17	0.00	(100.0)	(0.0)

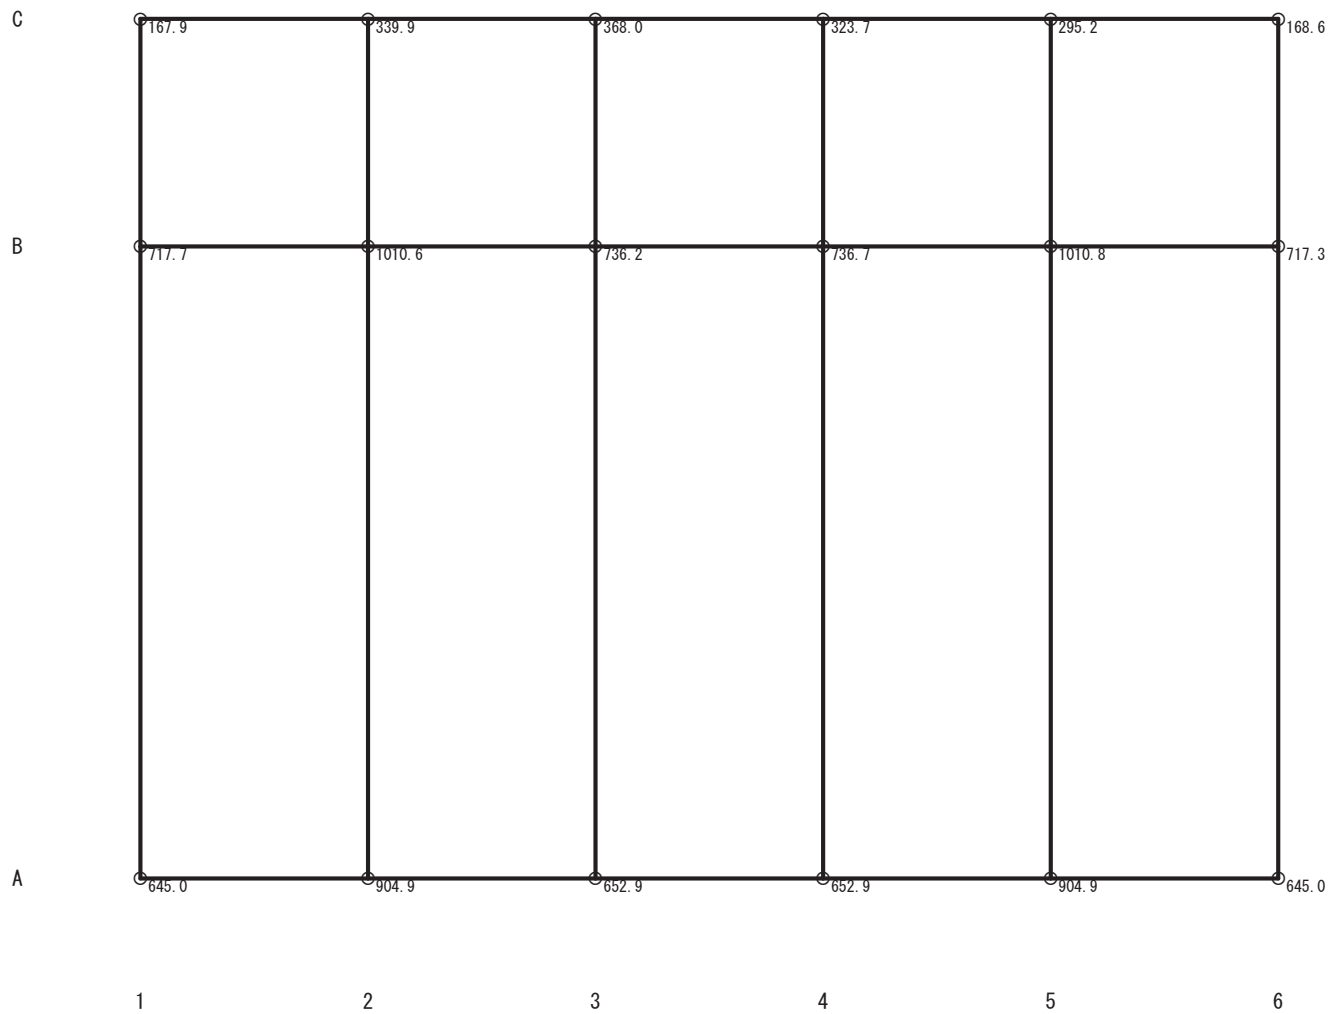

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1663.47	(15.1)	1663.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4929.43	(44.8)	4929.43	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4405.74	(40.1)	4405.74	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10998.63	(100.0)	10998.63	0.00	(100.0)	(0.0)

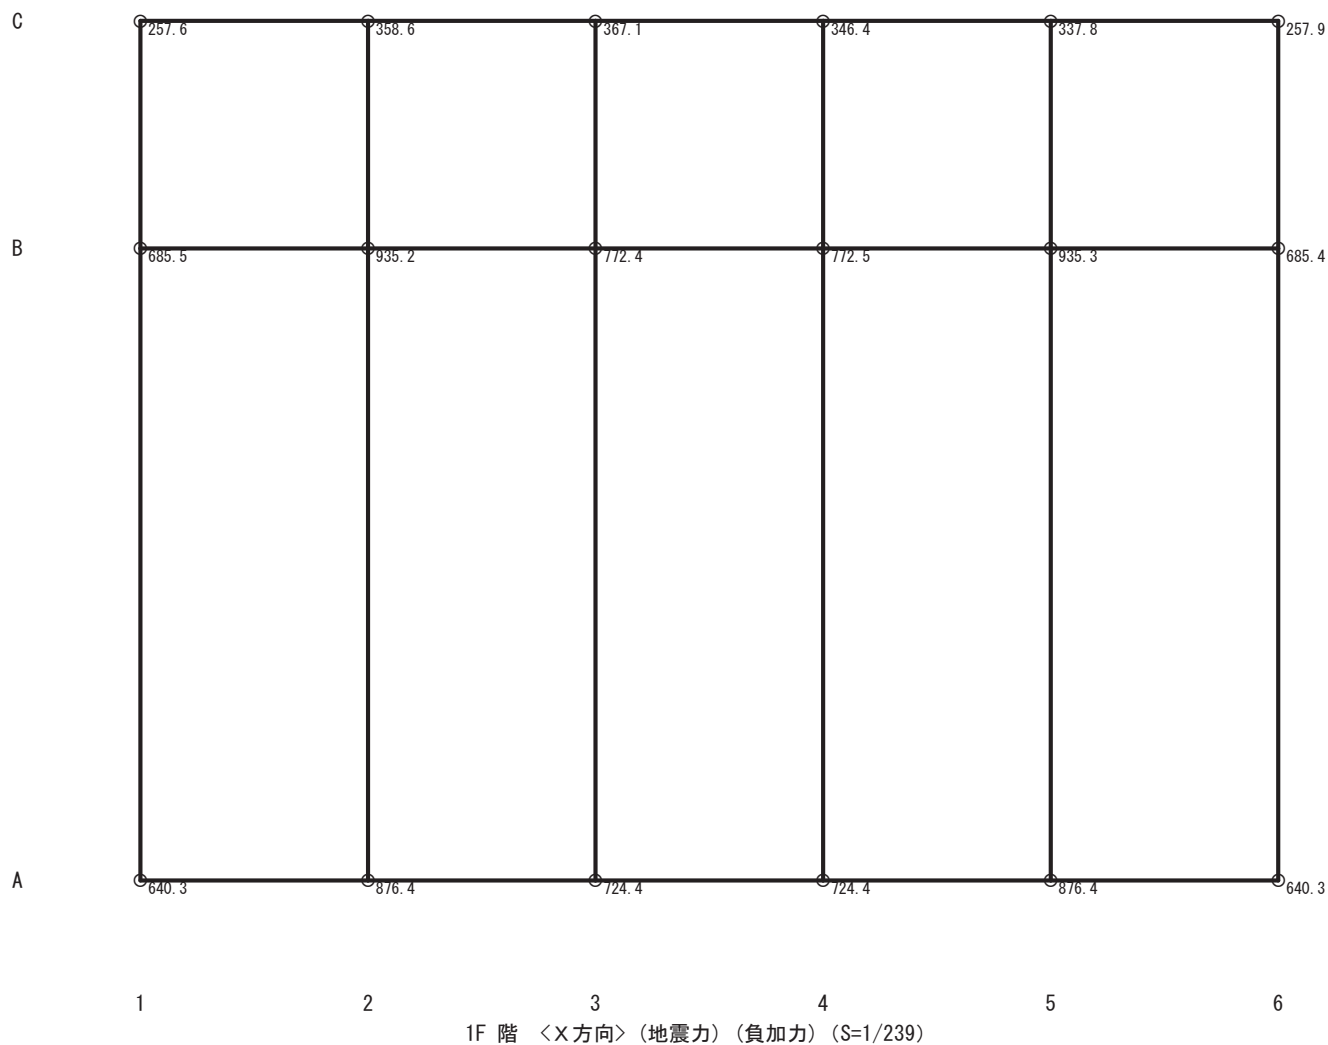

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1925.52	(17.2)	1925.52	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4786.32	(42.8)	4786.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4482.26	(40.0)	4482.26	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11194.10	(100.0)	11194.10	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2840.52	2840.52	(100.0)	0.00	(0.0)	2840.52	0.00	2840.52
12F	4184.51	4184.51	(100.0)	0.00	(0.0)	4184.51	0.00	4184.51
11F	5329.87	5329.87	(100.0)	0.00	(0.0)	5329.87	0.00	5329.87
10F	6348.21	6348.21	(100.0)	0.00	(0.0)	6348.21	0.00	6348.21
9F	7251.78	7251.78	(100.0)	0.00	(0.0)	7251.78	0.00	7251.78
8F	8050.51	8050.51	(100.0)	0.00	(0.0)	8050.51	0.00	8050.51
7F	8761.73	8761.73	(100.0)	0.00	(0.0)	8761.73	0.00	8761.73
6F	9378.69	9378.69	(100.0)	0.00	(0.0)	9378.69	0.00	9378.69
5F	9906.81	9906.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9906.81	0.00	9906.81
4F	10353.76	10353.76	(100.0)	0.00	(0.0)	10353.76	0.00	10353.76
3F	10719.17	10719.17	(100.0)	0.00	(0.0)	10719.17	0.00	10719.17
2F	10998.63	10998.63	(100.0)	0.00	(0.0)	10998.63	0.00	10998.63
1F	11194.10	11194.10	(100.0)	0.00	(0.0)	11194.10	0.00	11194.10

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0.7224	400.0	1/553
12F	C	1	1.0156	400.0	1/393


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	1. 2258	400. 0	1/326
10F	C	1	1. 3457	400. 0	1/297
9F	C	1	1. 4902	400. 0	1/268
8F	C	1	1. 5197	400. 0	1/263
7F	C	1	1. 3377	400. 0	1/299
6F	C	1	1. 3826	400. 0	1/289
5F	C	1	1. 4118	400. 0	1/283
4F	C	1	1. 2521	400. 0	1/319
3F	C	1	1. 2430	400. 0	1/321
2F	C	1	1. 1479	400. 0	1/348
1F	C	1	0. 6929	400. 0	1/577

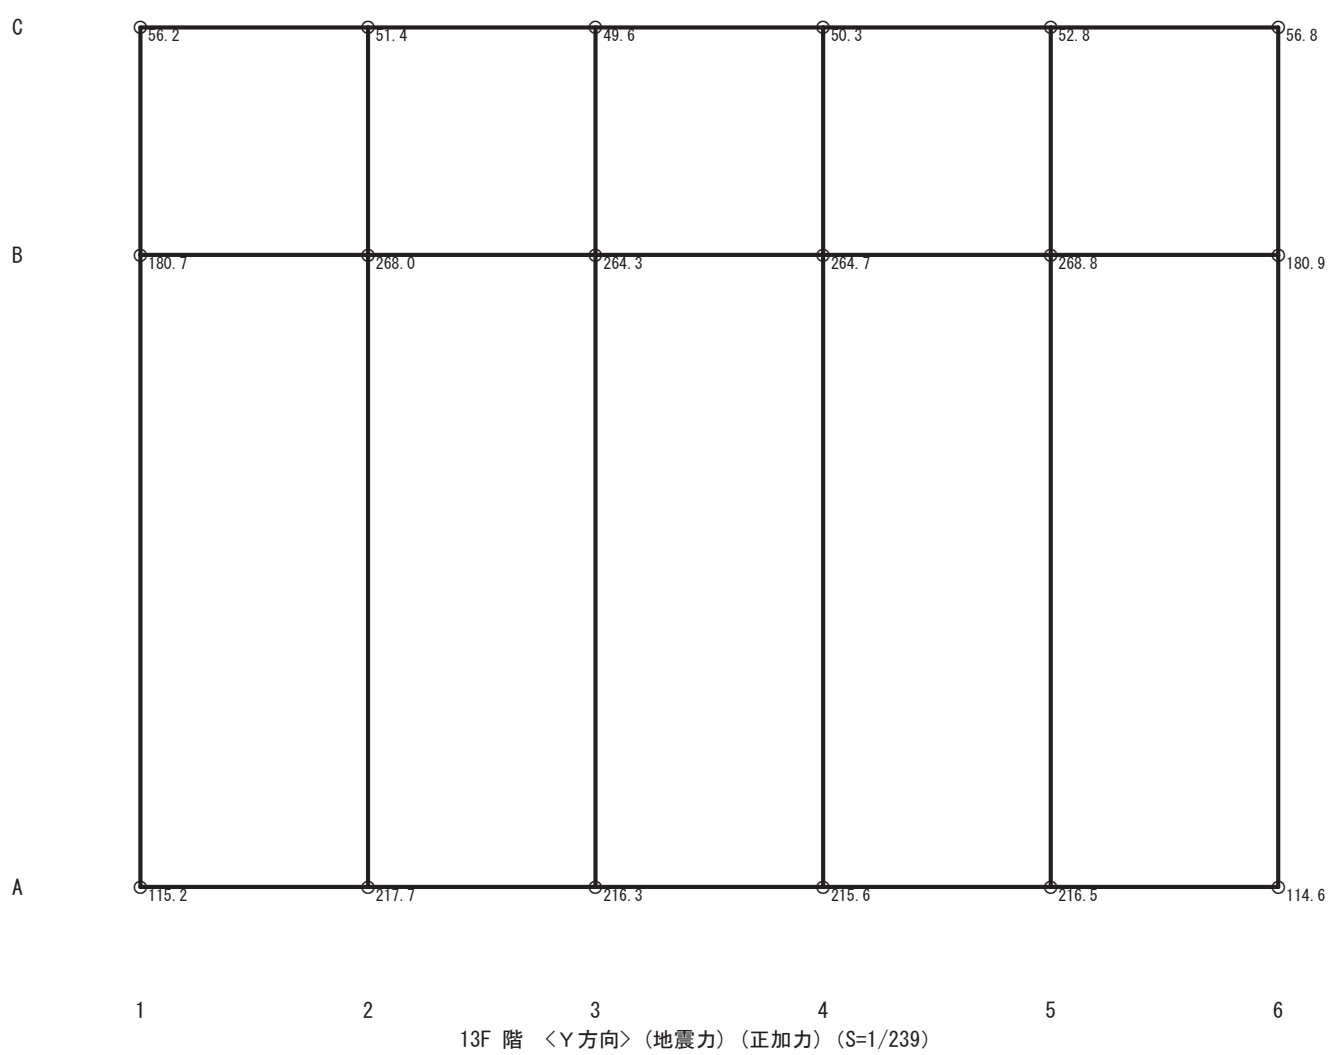


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	352. 32	(12. 4)	352. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	538. 11	(18. 9)	538. 11	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	530. 61	(18. 7)	530. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	530. 20	(18. 7)	530. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	537. 11	(18. 9)	537. 11	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	352. 16	(12. 4)	352. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2840. 52	(100. 0)	2840. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

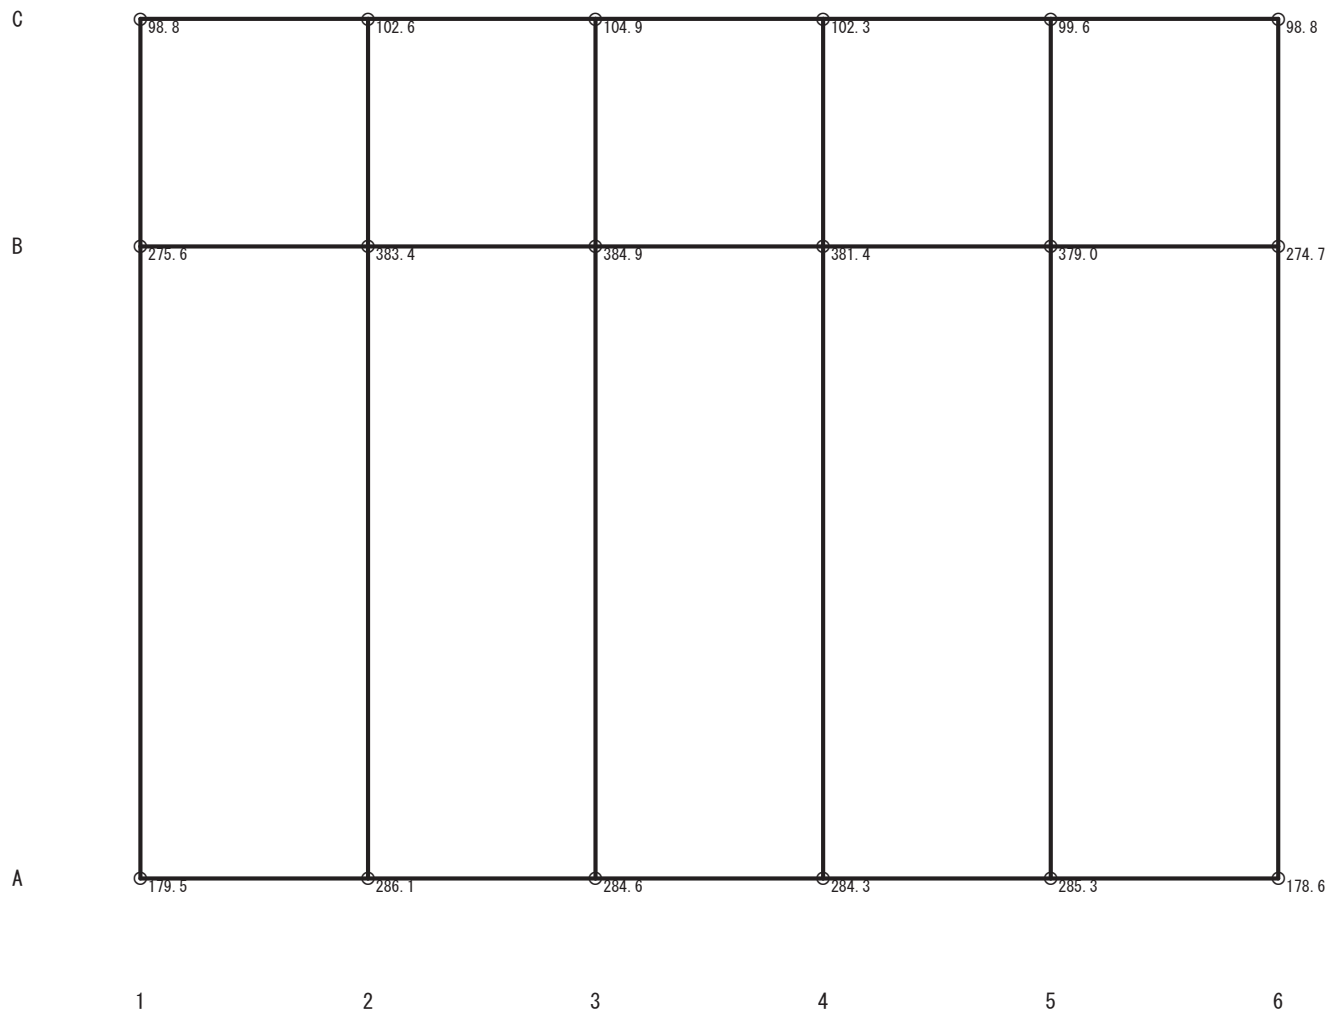


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	552.10	(13.2)	552.10	0.00	(100.0)	(0.0)
5	763.88	(18.3)	763.88	0.00	(100.0)	(0.0)
4	768.07	(18.4)	768.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	774.39	(18.5)	774.39	0.00	(100.0)	(0.0)
2	772.13	(18.5)	772.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	553.95	(13.2)	553.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4184.51	(100.0)	4184.51	0.00	(100.0)	(0.0)

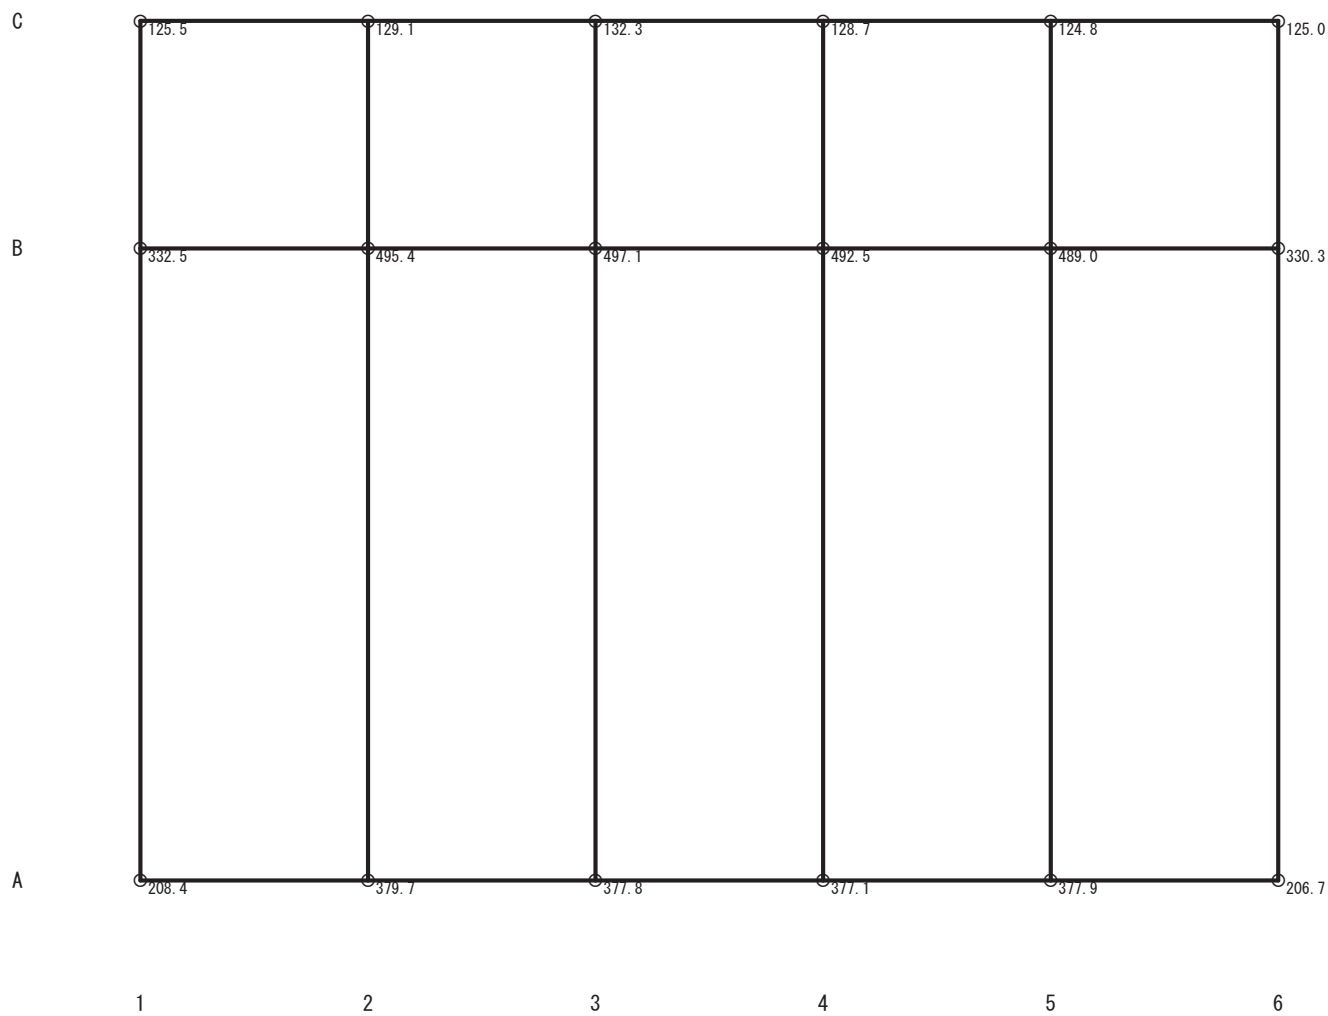

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	662.00	(12.4)	662.00	0.00	(100.0)	(0.0)
5	991.67	(18.6)	991.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	998.37	(18.7)	998.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1007.23	(18.9)	1007.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1004.17	(18.8)	1004.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	666.42	(12.5)	666.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5329.87	(100.0)	5329.87	0.00	(100.0)	(0.0)

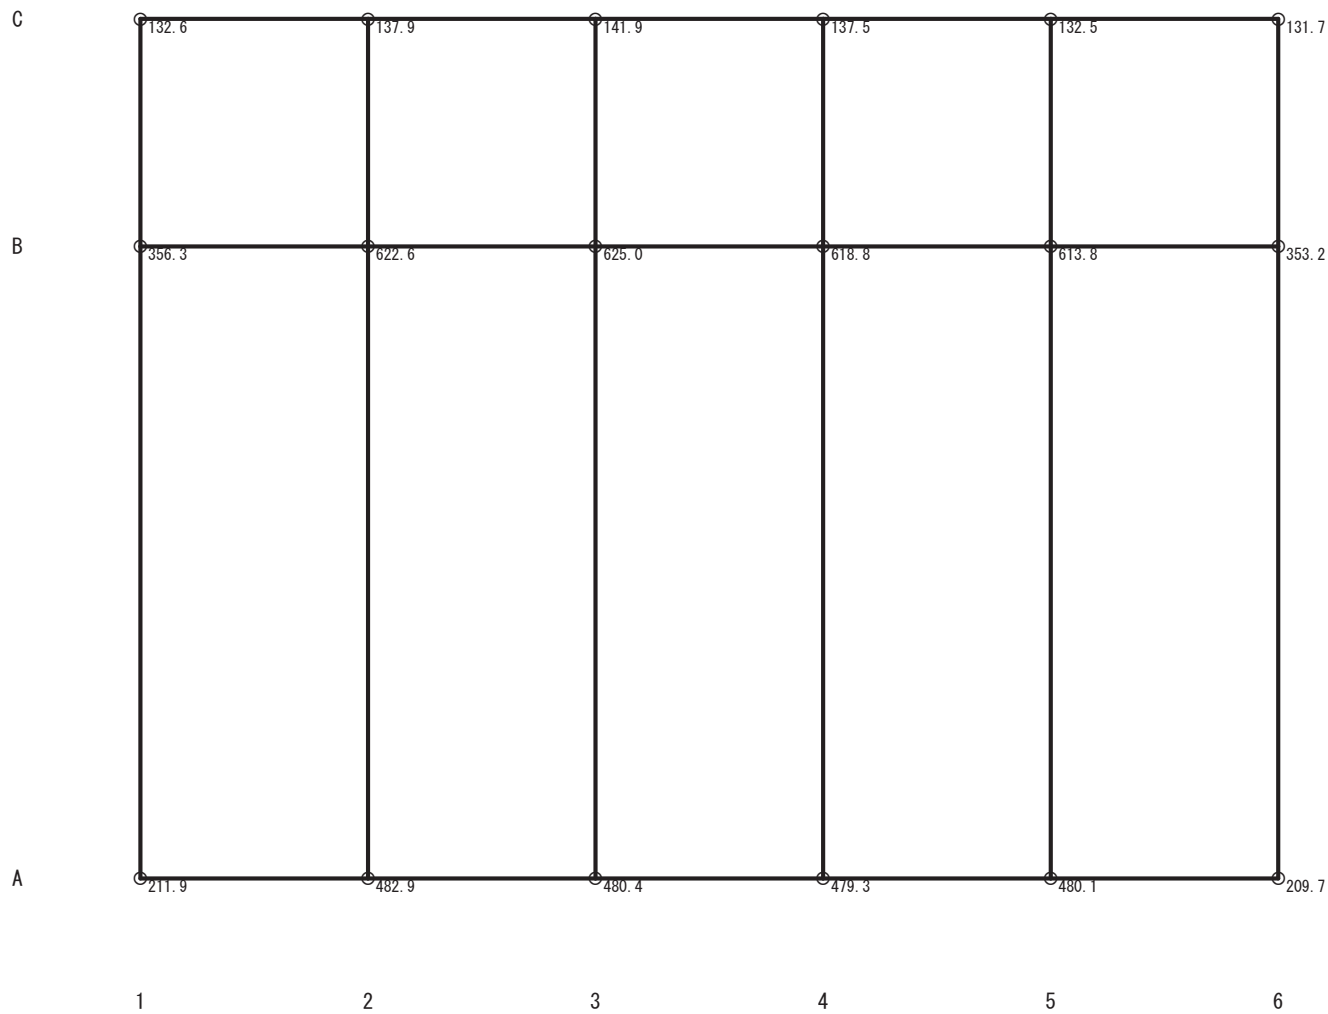


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	694.64	(10.9)	694.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1226.37	(19.3)	1226.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1235.72	(19.5)	1235.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1247.25	(19.6)	1247.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1243.44	(19.6)	1243.44	0.00	(100.0)	(0.0)
1	700.79	(11.0)	700.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6348.21	(100.0)	6348.21	0.00	(100.0)	(0.0)

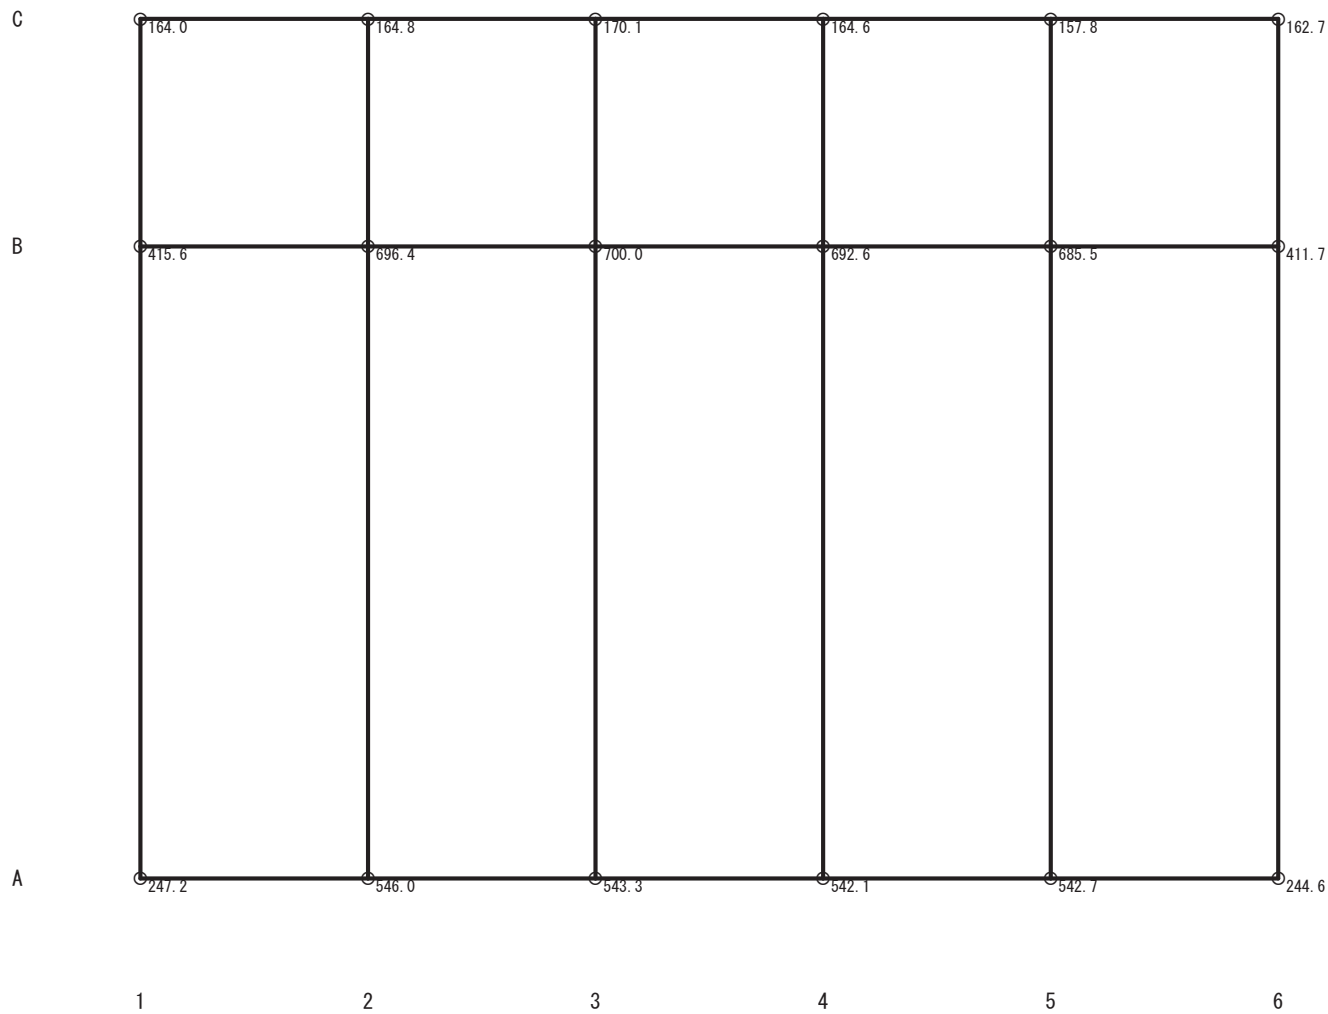


9F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	819.02	(11.3)	819.02	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1386.02	(19.1)	1386.02	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1399.32	(19.3)	1399.32	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1413.40	(19.5)	1413.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1407.12	(19.4)	1407.12	0.00	(100.0)	(0.0)
1	826.90	(11.4)	826.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7251.78	(100.0)	7251.78	0.00	(100.0)	(0.0)

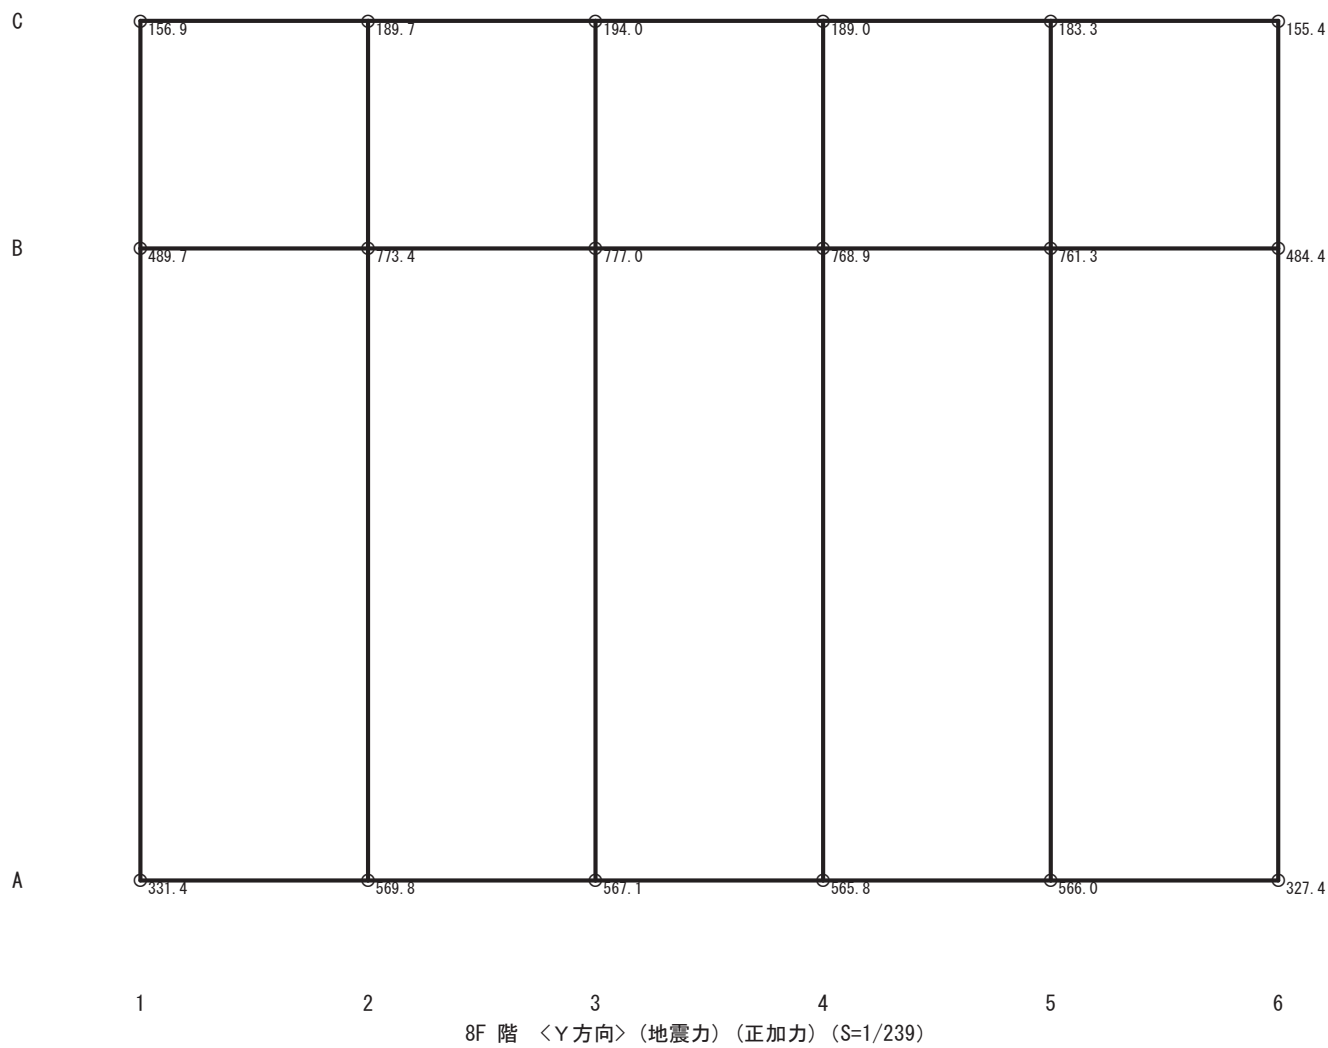


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	967.20	(12.0)	967.20	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1510.66	(18.8)	1510.66	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1523.71	(18.9)	1523.71	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1538.06	(19.1)	1538.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1532.88	(19.0)	1532.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	978.01	(12.1)	978.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8050.51	(100.0)	8050.51	0.00	(100.0)	(0.0)

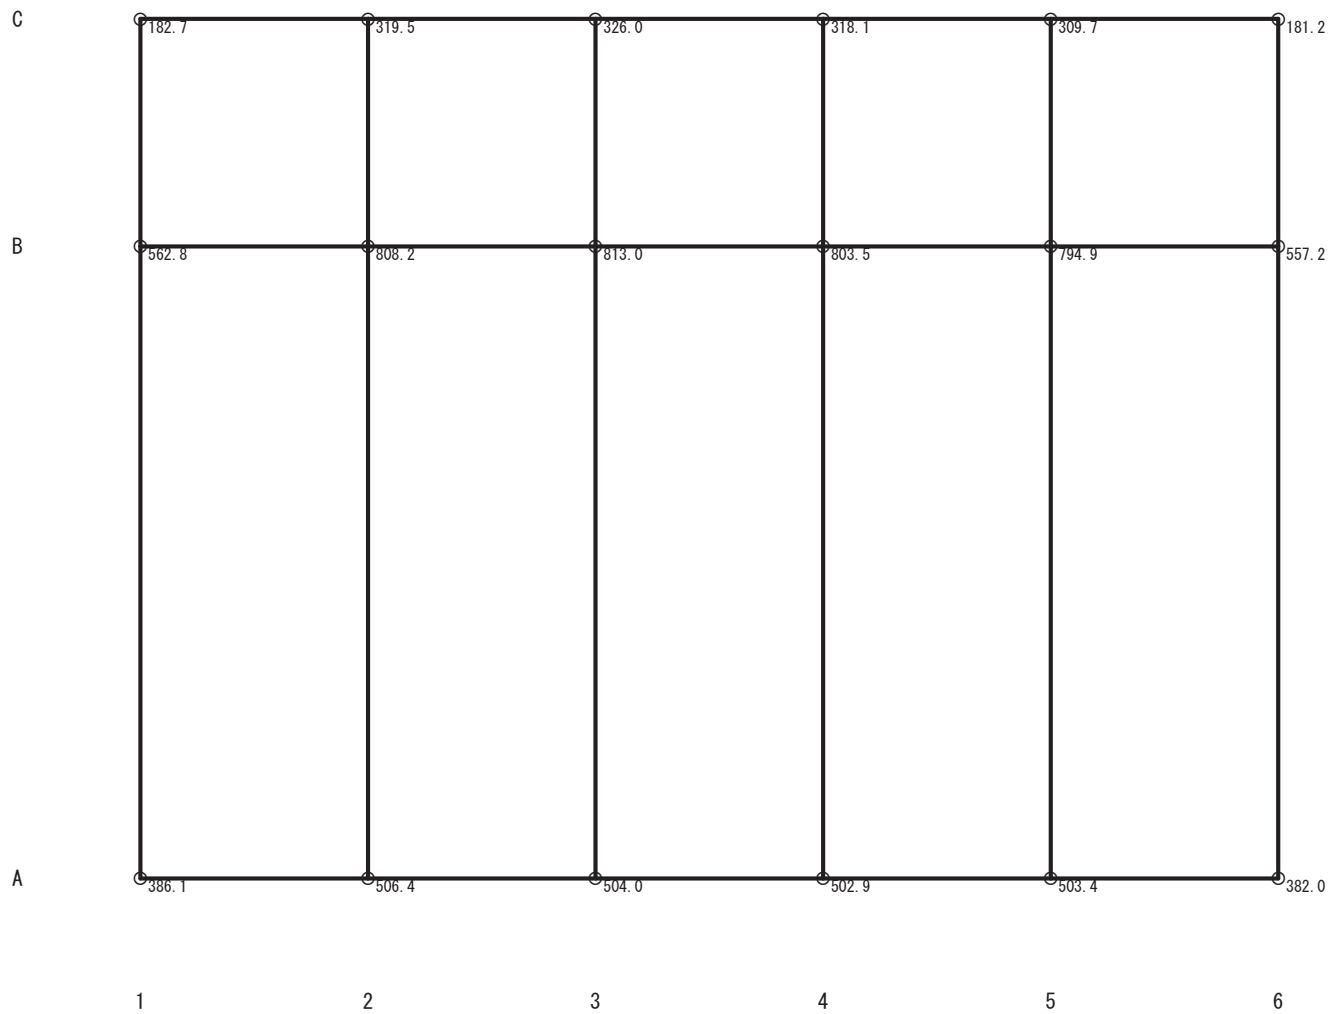


7F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1120. 39	(12. 8)	1120. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1608. 06	(18. 4)	1608. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1624. 60	(18. 5)	1624. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1642. 95	(18. 8)	1642. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1634. 16	(18. 7)	1634. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1131. 57	(12. 9)	1131. 57	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8761. 73	(100. 0)	8761. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

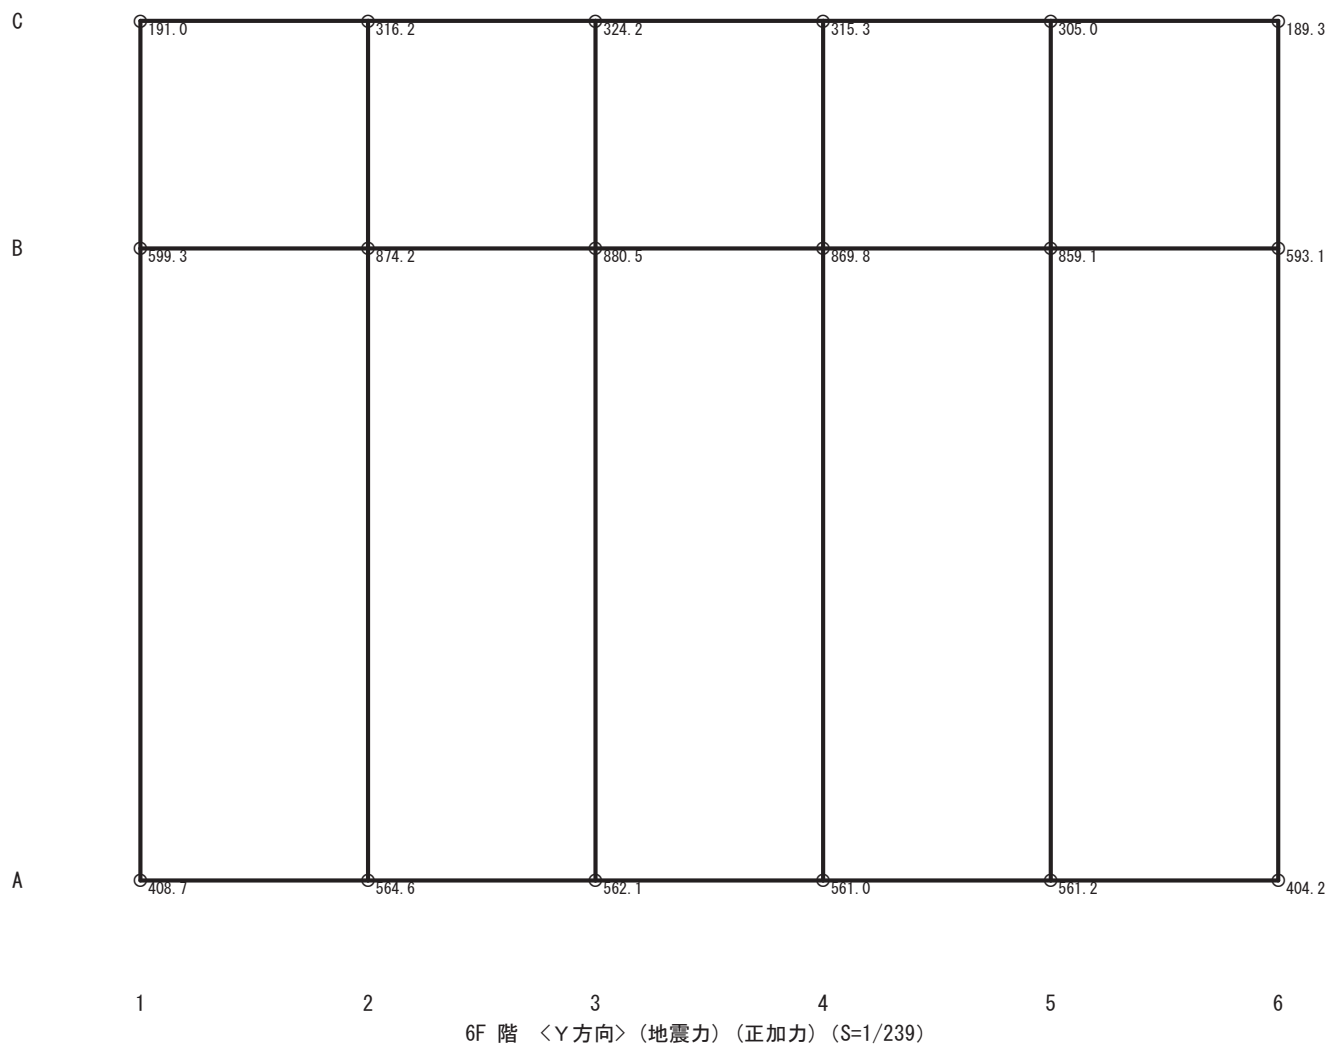


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1186.57	(12.7)	1186.57	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1725.28	(18.4)	1725.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1746.10	(18.6)	1746.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1766.79	(18.8)	1766.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1754.93	(18.7)	1754.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1199.01	(12.8)	1199.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9378.69	(100.0)	9378.69	0.00	(100.0)	(0.0)

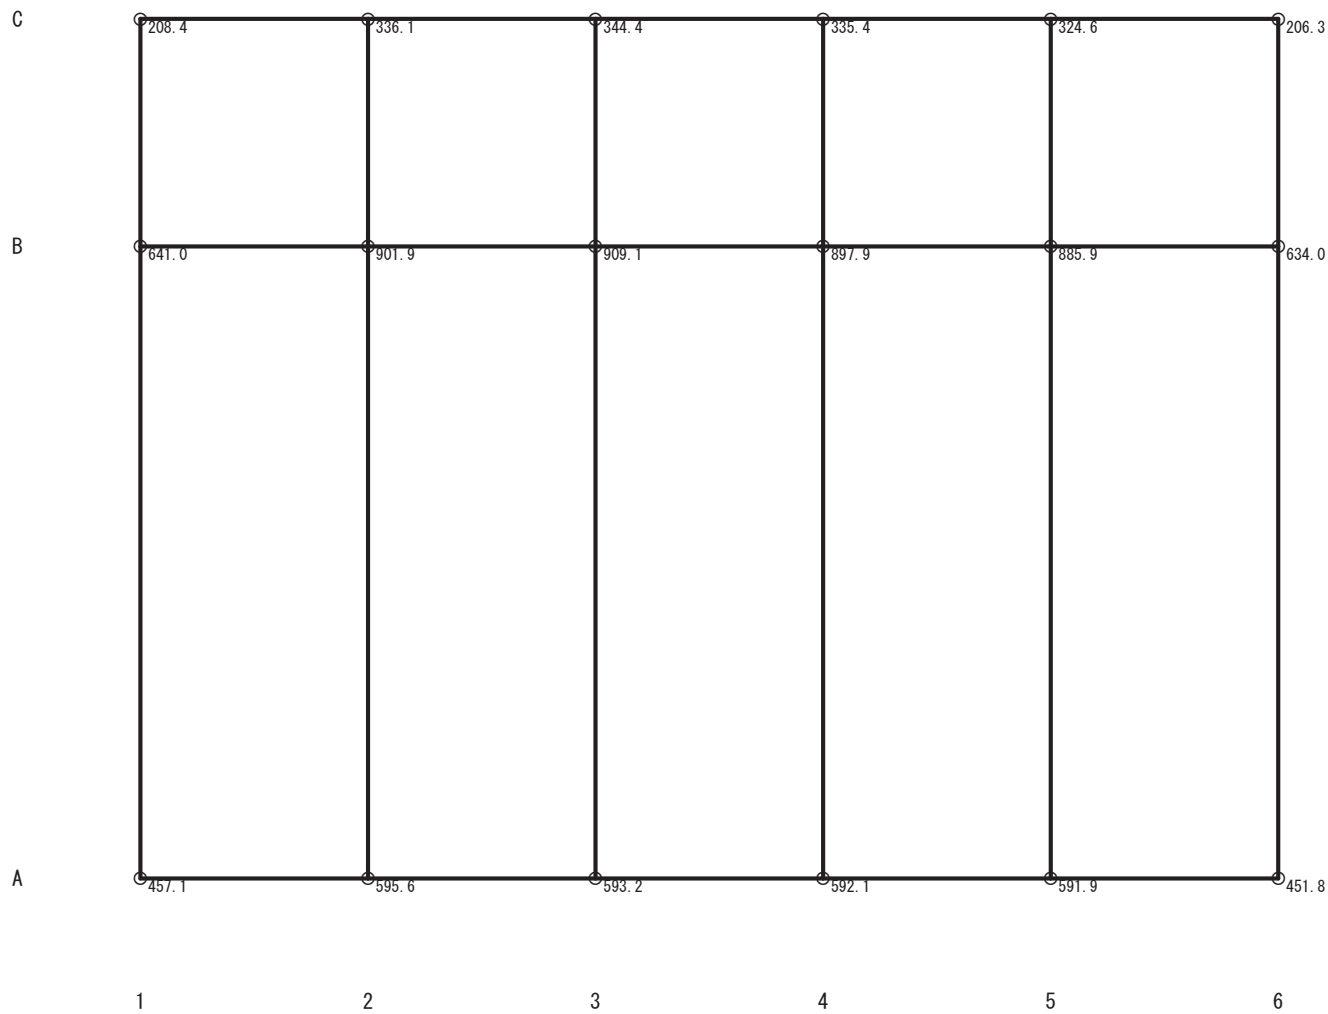


5F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1292. 16	(13. 0)	1292. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1802. 44	(18. 2)	1802. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1825. 36	(18. 4)	1825. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1846. 77	(18. 6)	1846. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1833. 56	(18. 5)	1833. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1306. 52	(13. 2)	1306. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9906. 81	(100. 0)	9906. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

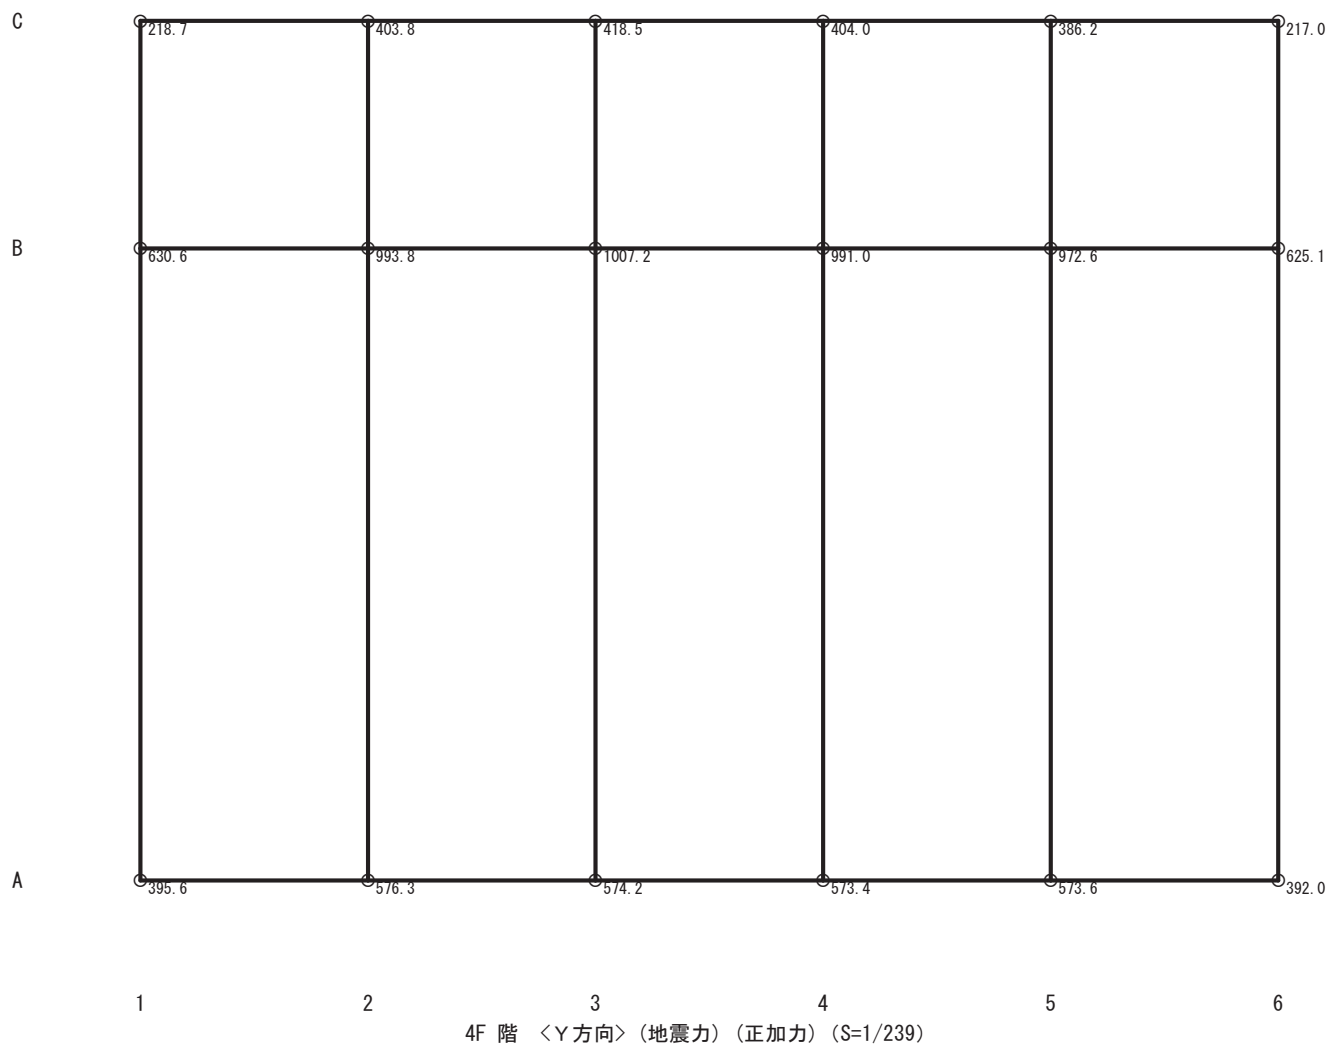


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1234.13	(11.9)	1234.13	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1932.41	(18.7)	1932.41	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1968.39	(19.0)	1968.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1999.95	(19.3)	1999.95	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1973.99	(19.1)	1973.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1244.90	(12.0)	1244.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10353.76	(100.0)	10353.76	0.00	(100.0)	(0.0)

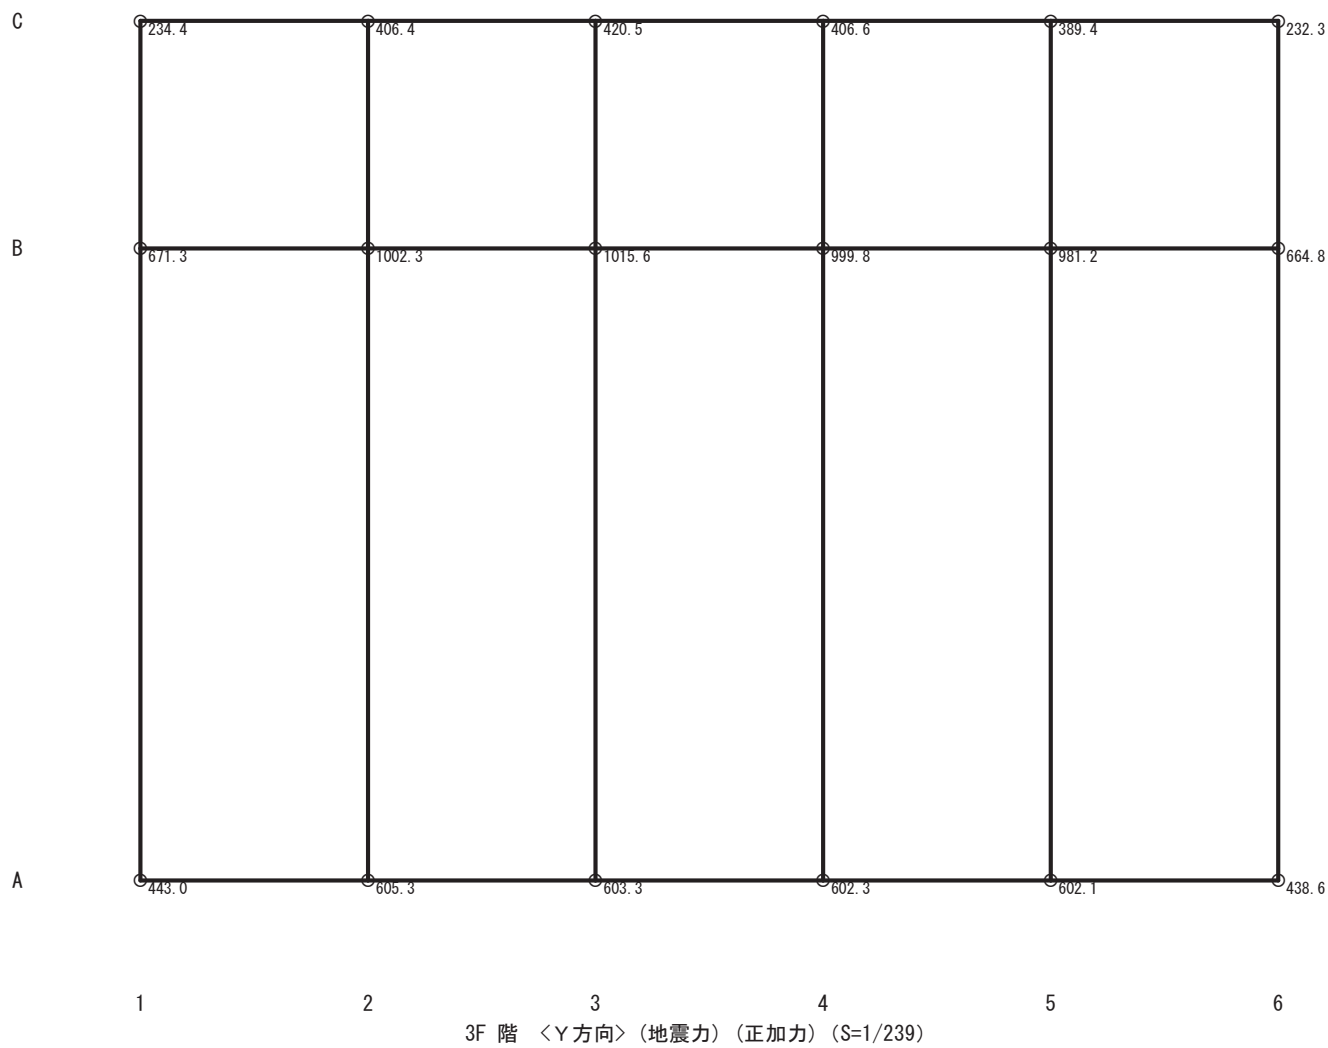

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1335.77	(12.5)	1335.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1972.67	(18.4)	1972.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2008.70	(18.7)	2008.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2039.43	(19.0)	2039.43	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2013.92	(18.8)	2013.92	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1348.68	(12.6)	1348.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10719.17	(100.0)	10719.17	0.00	(100.0)	(0.0)

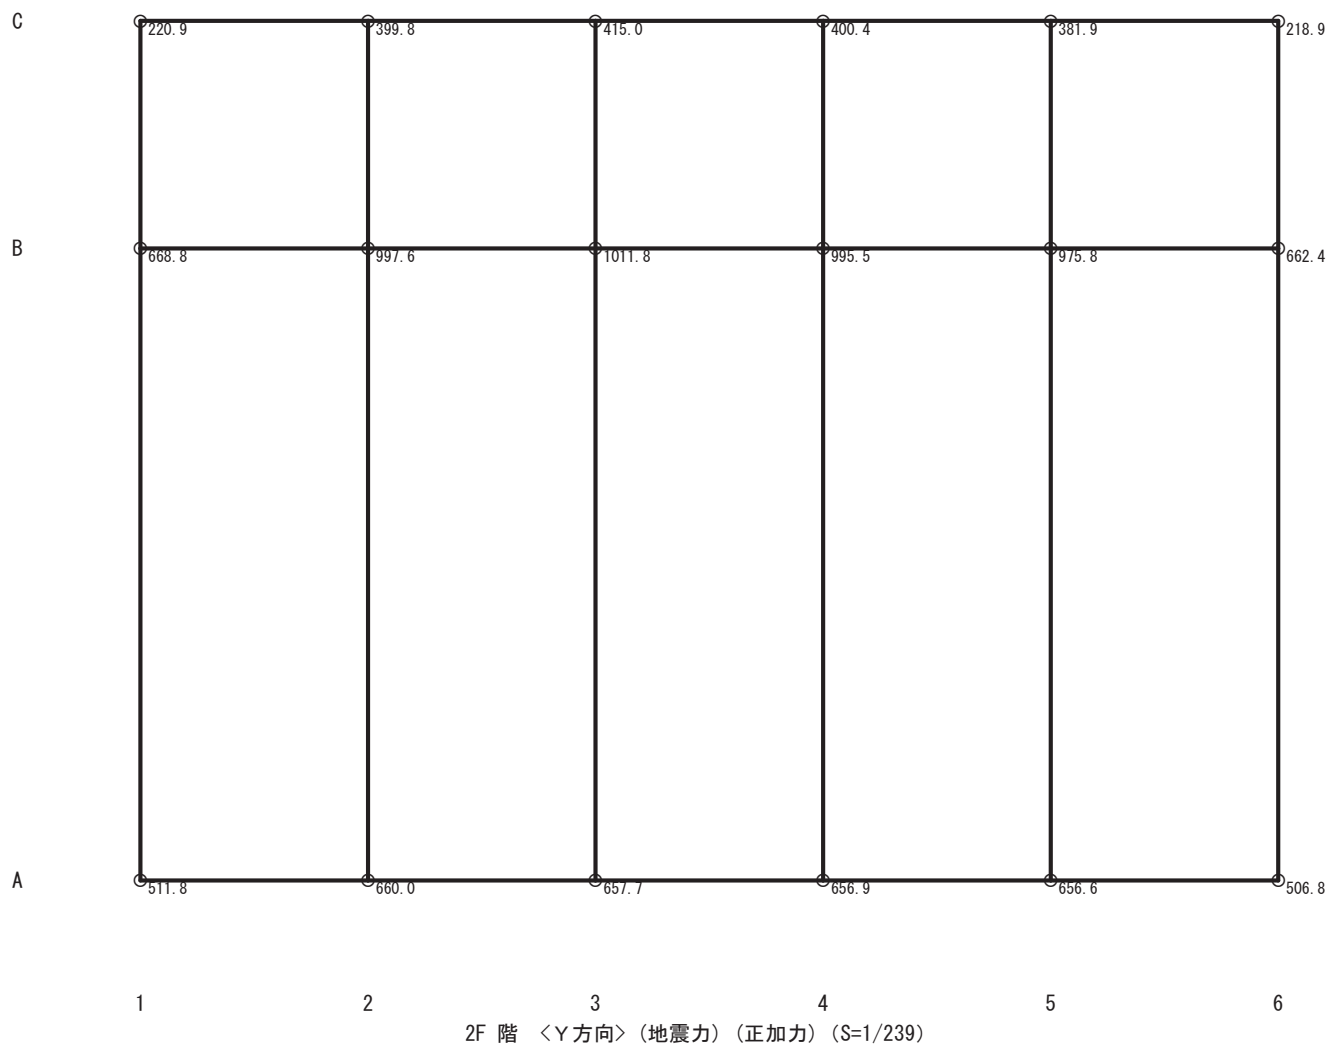

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1388.09	(12.6)	1388.09	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2014.29	(18.3)	2014.29	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2052.74	(18.7)	2052.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2084.61	(19.0)	2084.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2057.30	(18.7)	2057.30	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1401.59	(12.7)	1401.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10998.63	(100.0)	10998.63	0.00	(100.0)	(0.0)

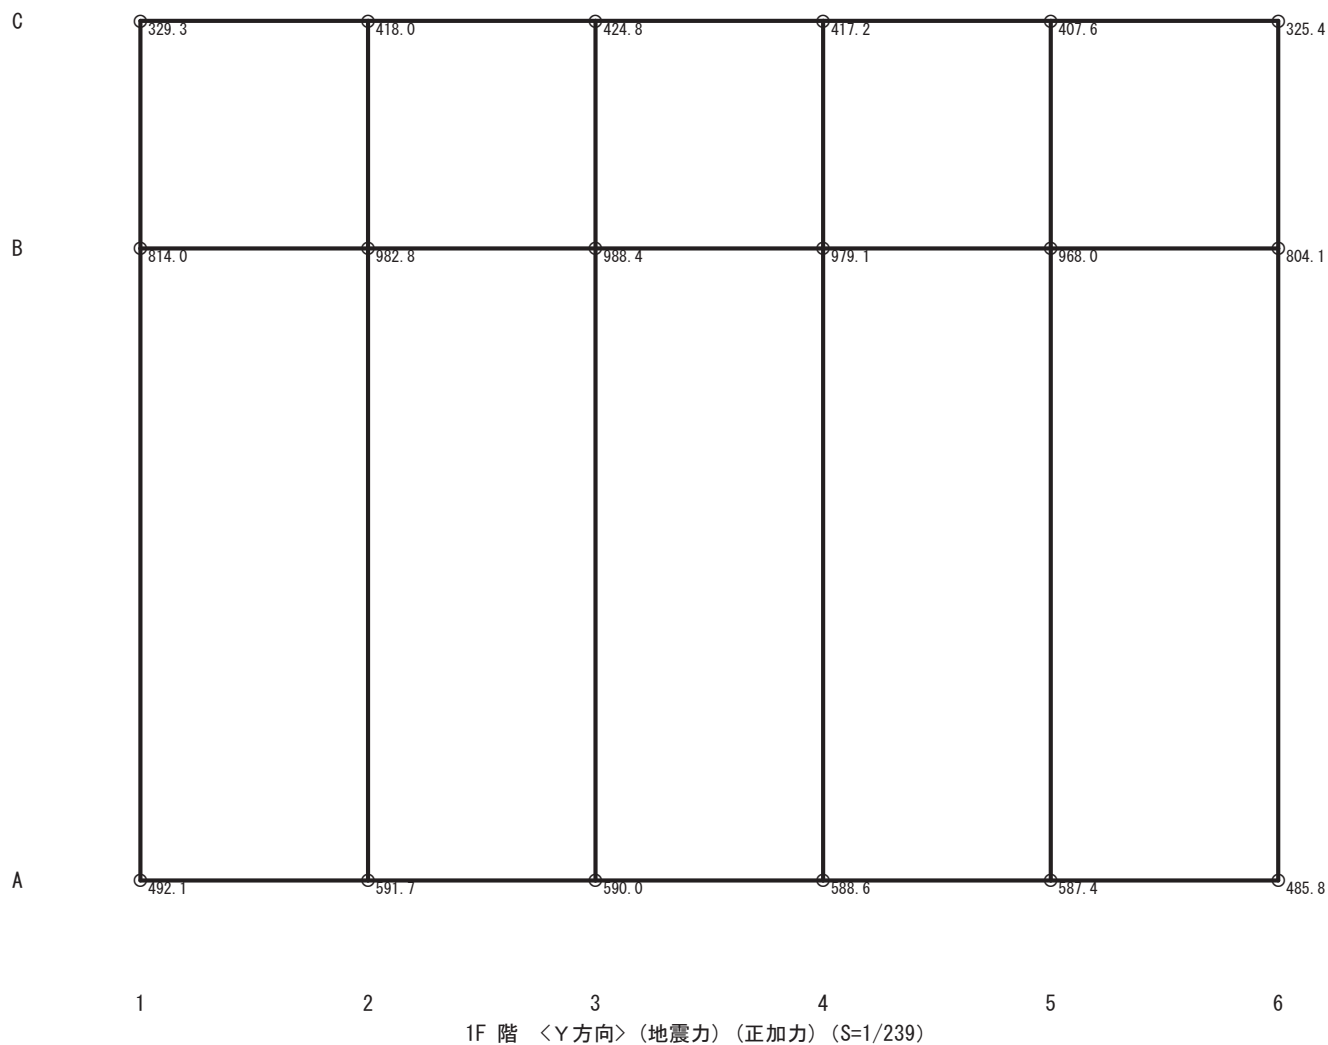

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1615.22	(14.4)	1615.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1962.95	(17.5)	1962.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1984.82	(17.7)	1984.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2003.18	(17.9)	2003.18	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1992.51	(17.8)	1992.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1635.42	(14.6)	1635.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11194.10	(100.0)	11194.10	0.00	(100.0)	(0.0)


* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2840.52	2840.52	(100.0)	0.00	(0.0)	2840.52	0.00	2840.52
12F	4184.51	4184.51	(100.0)	0.00	(0.0)	4184.51	0.00	4184.51
11F	5329.87	5329.87	(100.0)	0.00	(0.0)	5329.87	0.00	5329.87
10F	6348.21	6348.21	(100.0)	0.00	(0.0)	6348.21	0.00	6348.21
9F	7251.78	7251.78	(100.0)	0.00	(0.0)	7251.78	0.00	7251.78
8F	8050.51	8050.51	(100.0)	0.00	(0.0)	8050.51	0.00	8050.51
7F	8761.73	8761.73	(100.0)	0.00	(0.0)	8761.73	0.00	8761.73
6F	9378.69	9378.69	(100.0)	0.00	(0.0)	9378.69	0.00	9378.69
5F	9906.81	9906.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9906.81	0.00	9906.81
4F	10353.76	10353.76	(100.0)	0.00	(0.0)	10353.76	0.00	10353.76
3F	10719.17	10719.17	(100.0)	0.00	(0.0)	10719.17	0.00	10719.17
2F	10998.63	10998.63	(100.0)	0.00	(0.0)	10998.63	0.00	10998.63
1F	11194.10	11194.10	(100.0)	0.00	(0.0)	11194.10	0.00	11194.10


鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	A	1	0.8985	400.0	1/445
12F	A	1	1.2466	400.0	1/320
11F	A	1	1.4728	400.0	1/271
10F	A	1	1.5734	400.0	1/254
9F	A	1	1.7240	400.0	1/232
8F	A	1	1.7550	400.0	1/227
7F	A	1	1.6162	400.0	1/247
6F	A	1	1.6690	400.0	1/239
5F	A	1	1.7097	400.0	1/233
4F	A	1	1.5700	400.0	1/254
3F	A	1	1.5486	400.0	1/258
2F	A	1	1.4027	400.0	1/285
1F	A	1	0.8382	400.0	1/477

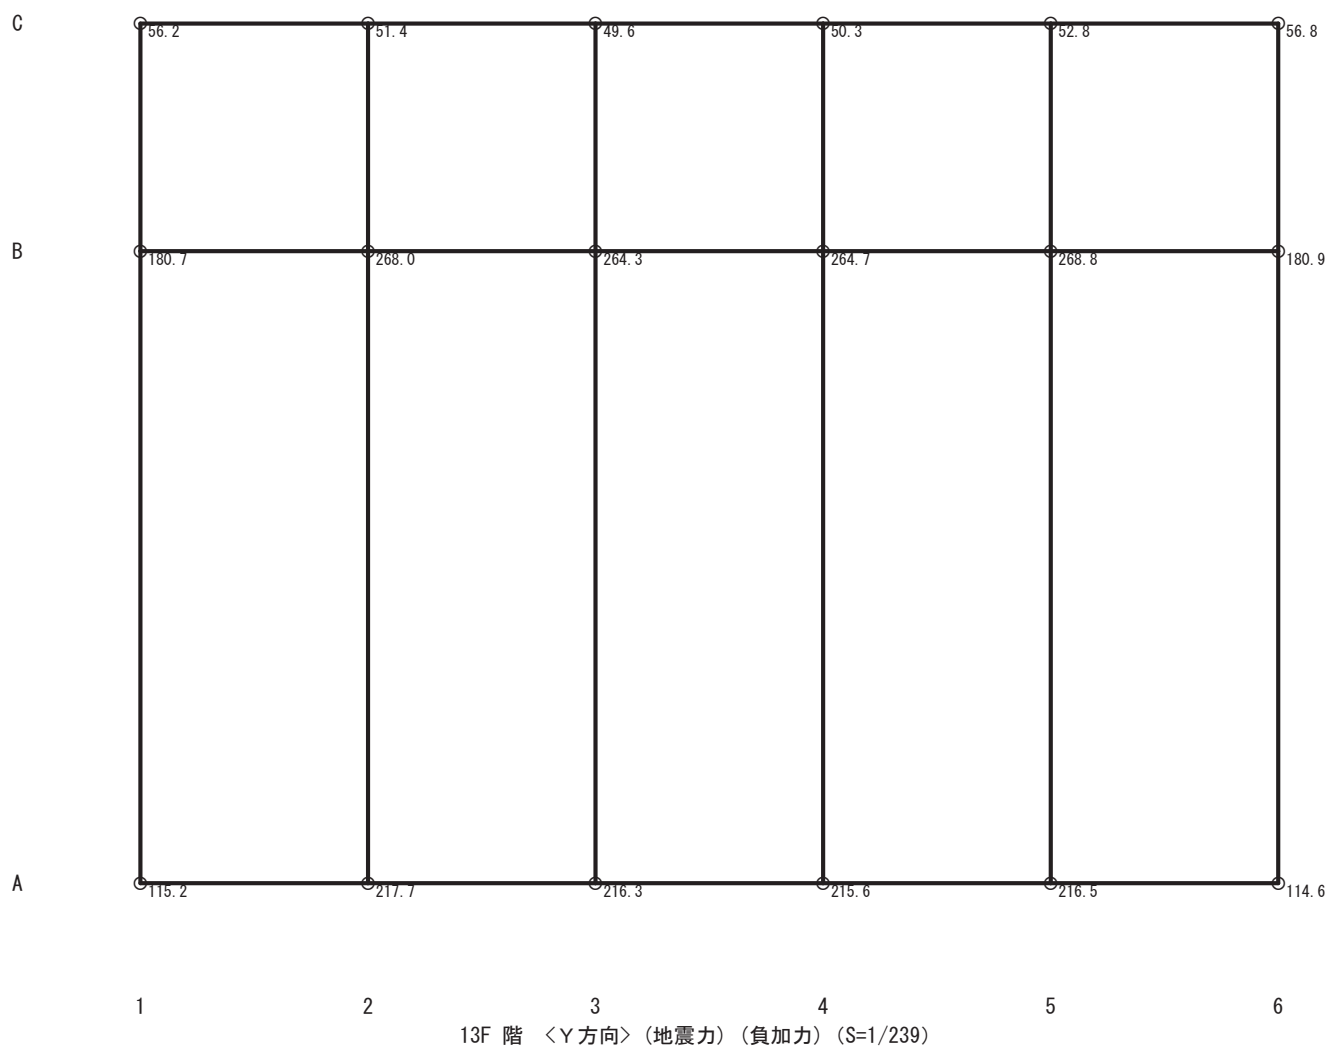


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	352.32	(12.4)	352.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	538.11	(18.9)	538.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	530.61	(18.7)	530.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	530.20	(18.7)	530.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	537.11	(18.9)	537.11	0.00	(100.0)	(0.0)
1	352.16	(12.4)	352.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2840.52	(100.0)	2840.52	0.00	(100.0)	(0.0)

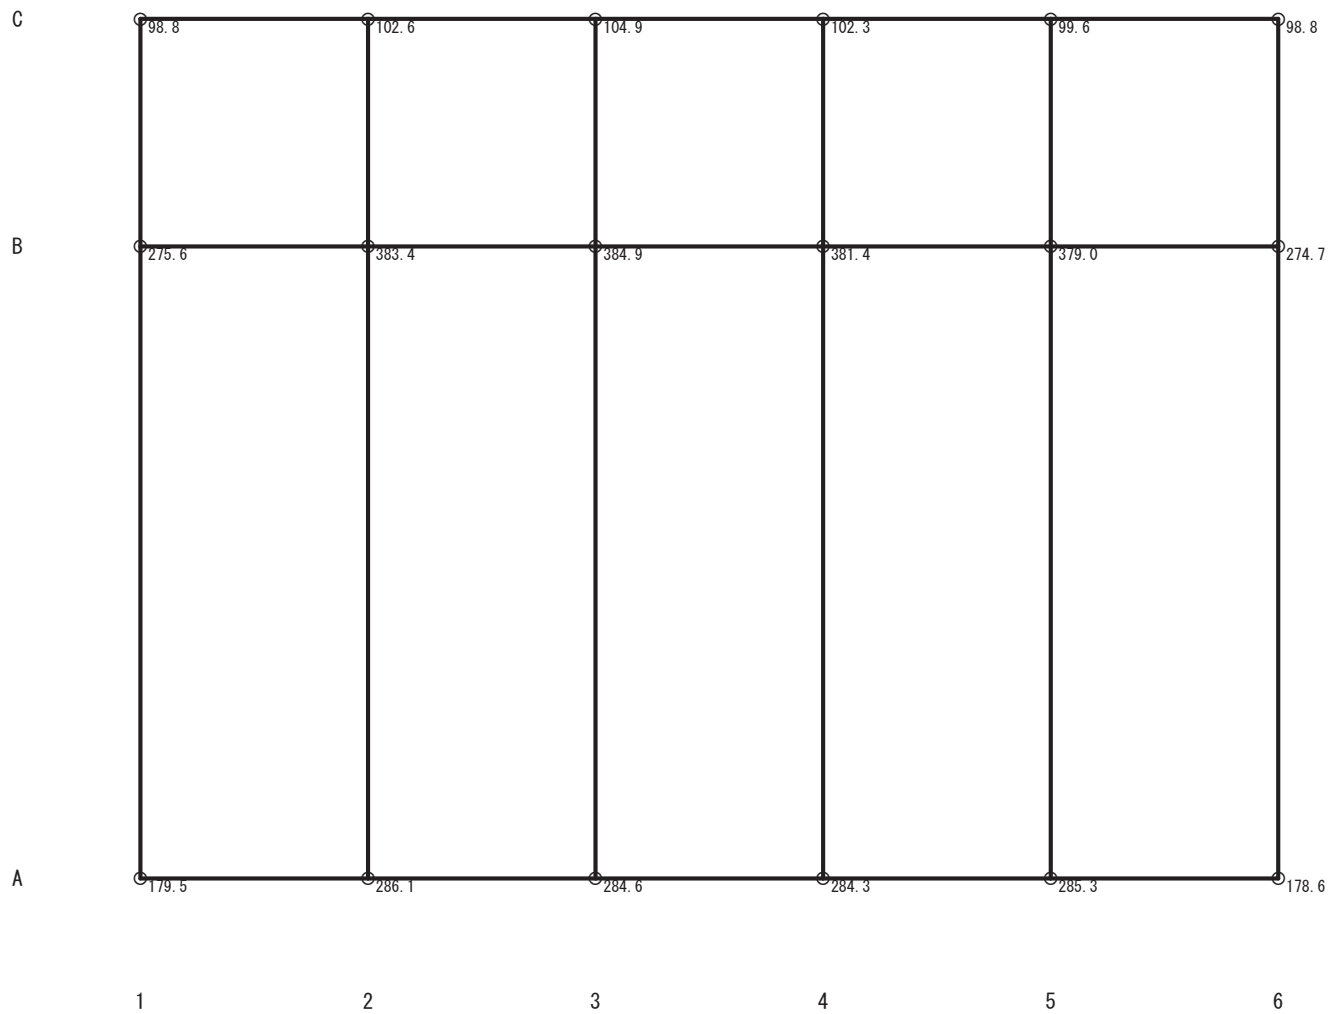


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	552.10	(13.2)	552.10	0.00	(100.0)	(0.0)
5	763.88	(18.3)	763.88	0.00	(100.0)	(0.0)
4	768.07	(18.4)	768.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	774.39	(18.5)	774.39	0.00	(100.0)	(0.0)
2	772.13	(18.5)	772.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	553.95	(13.2)	553.95	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4184.51	(100.0)	4184.51	0.00	(100.0)	(0.0)

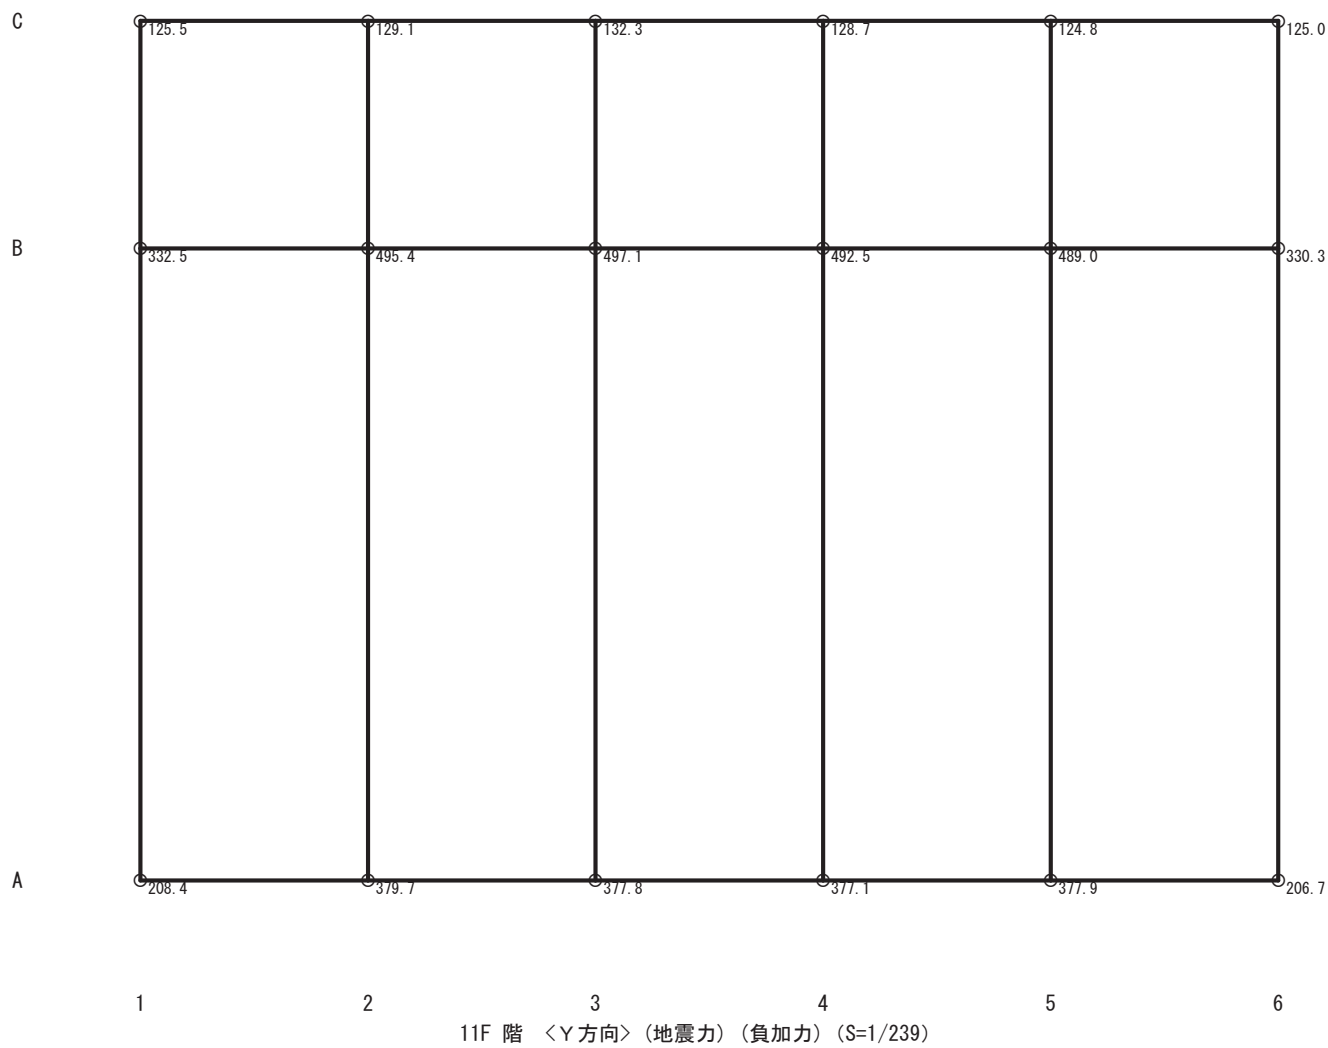


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	662.00	(12.4)	662.00	0.00	(100.0)	(0.0)
5	991.67	(18.6)	991.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	998.37	(18.7)	998.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1007.23	(18.9)	1007.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1004.17	(18.8)	1004.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	666.42	(12.5)	666.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5329.87	(100.0)	5329.87	0.00	(100.0)	(0.0)

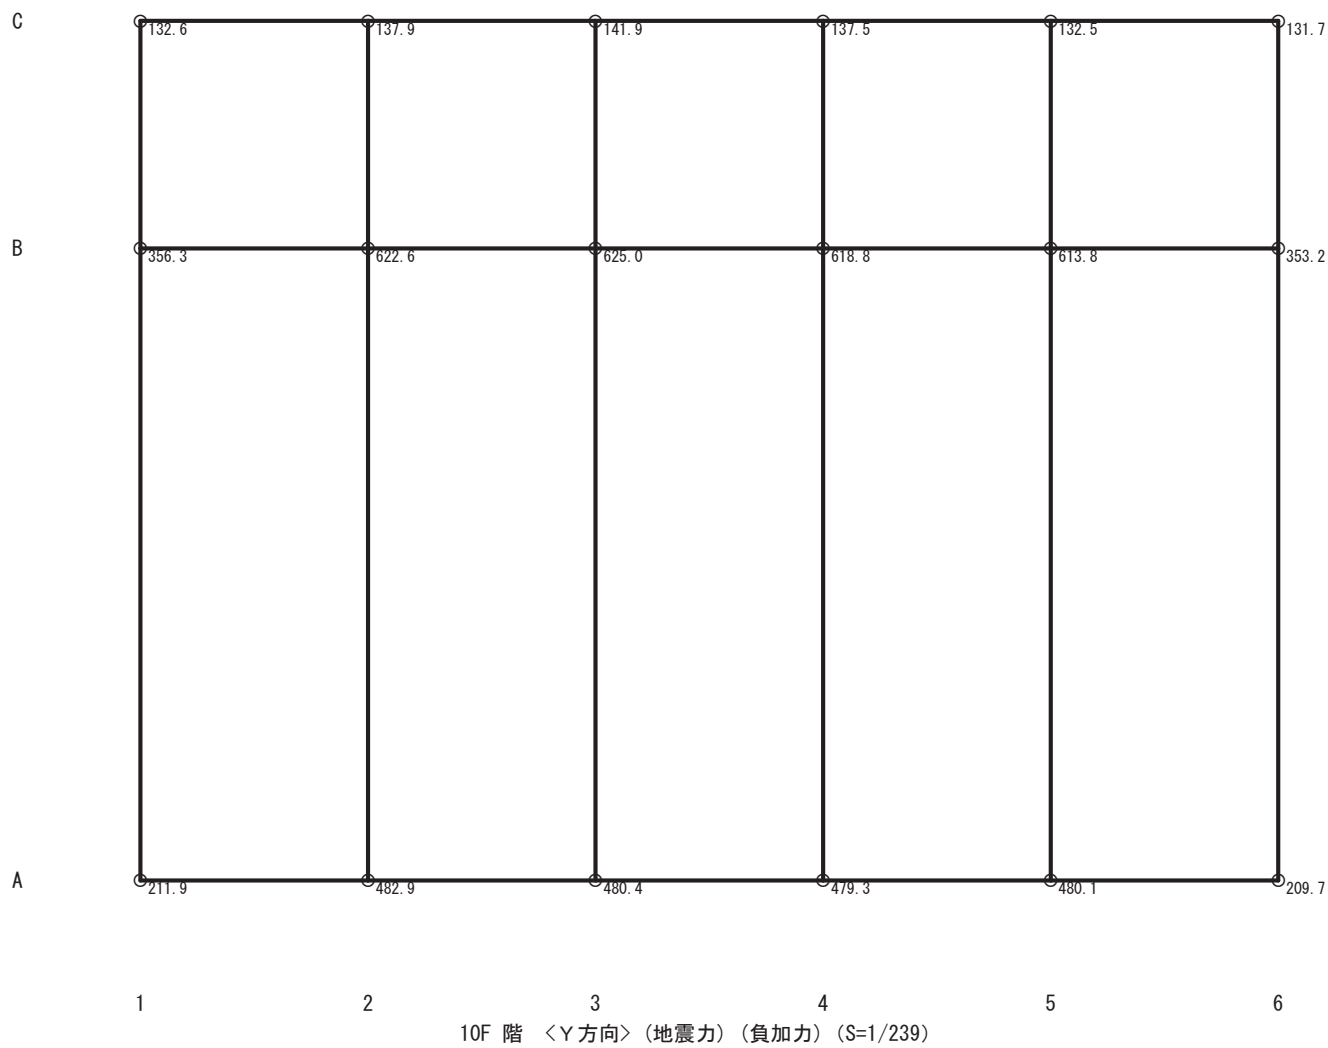


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	694.64	(10.9)	694.64	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1226.37	(19.3)	1226.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1235.72	(19.5)	1235.72	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1247.25	(19.6)	1247.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1243.44	(19.6)	1243.44	0.00	(100.0)	(0.0)
1	700.79	(11.0)	700.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6348.21	(100.0)	6348.21	0.00	(100.0)	(0.0)

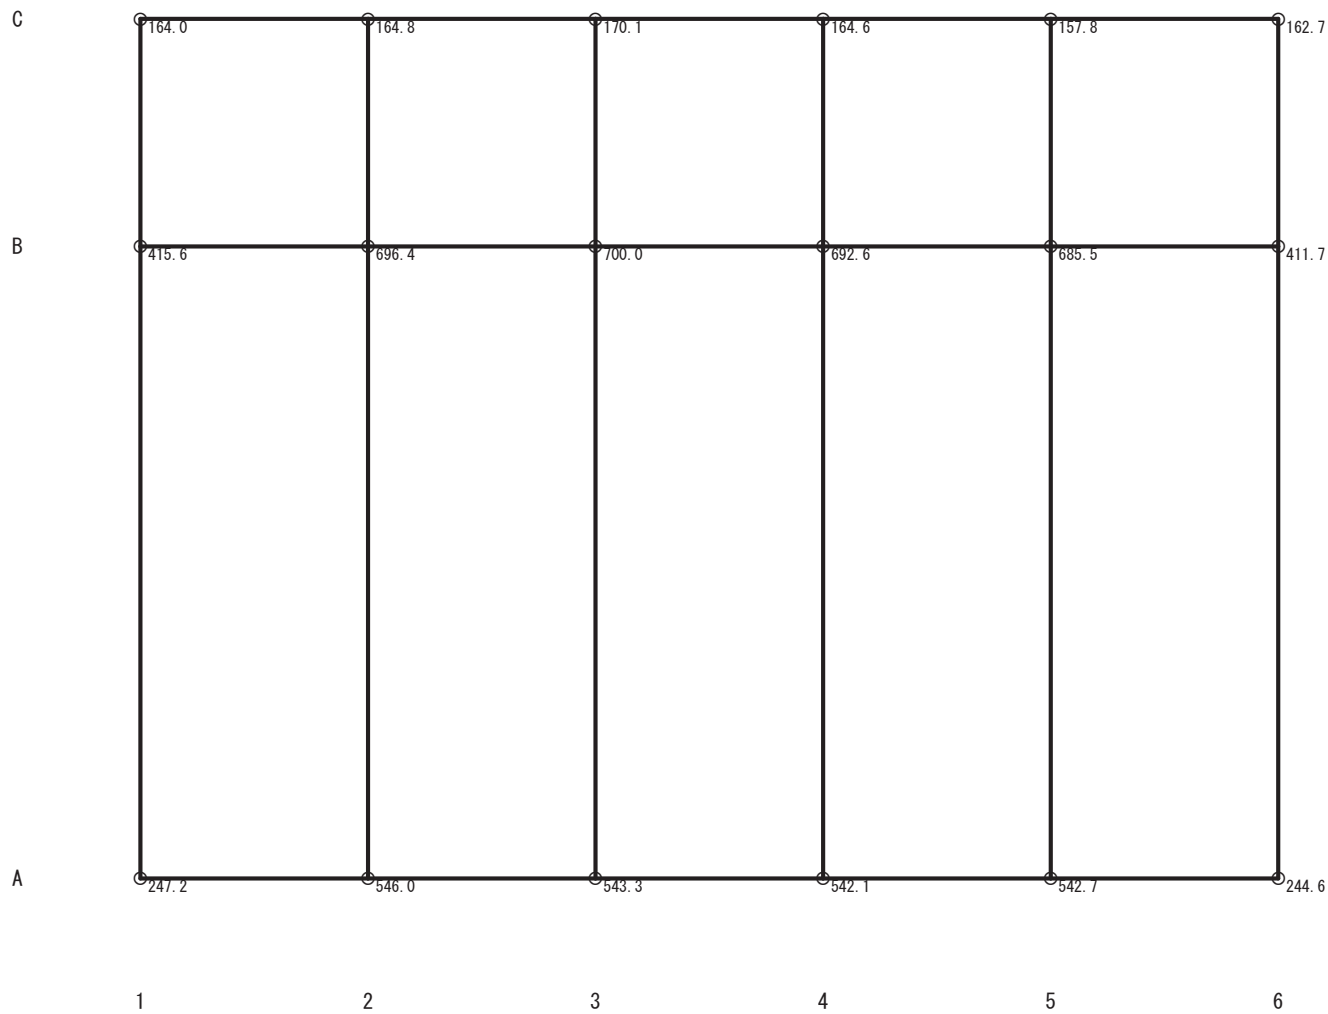


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	819.02	(11.3)	819.02	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1386.02	(19.1)	1386.02	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1399.32	(19.3)	1399.32	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1413.40	(19.5)	1413.40	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1407.12	(19.4)	1407.12	0.00	(100.0)	(0.0)
1	826.90	(11.4)	826.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7251.78	(100.0)	7251.78	0.00	(100.0)	(0.0)

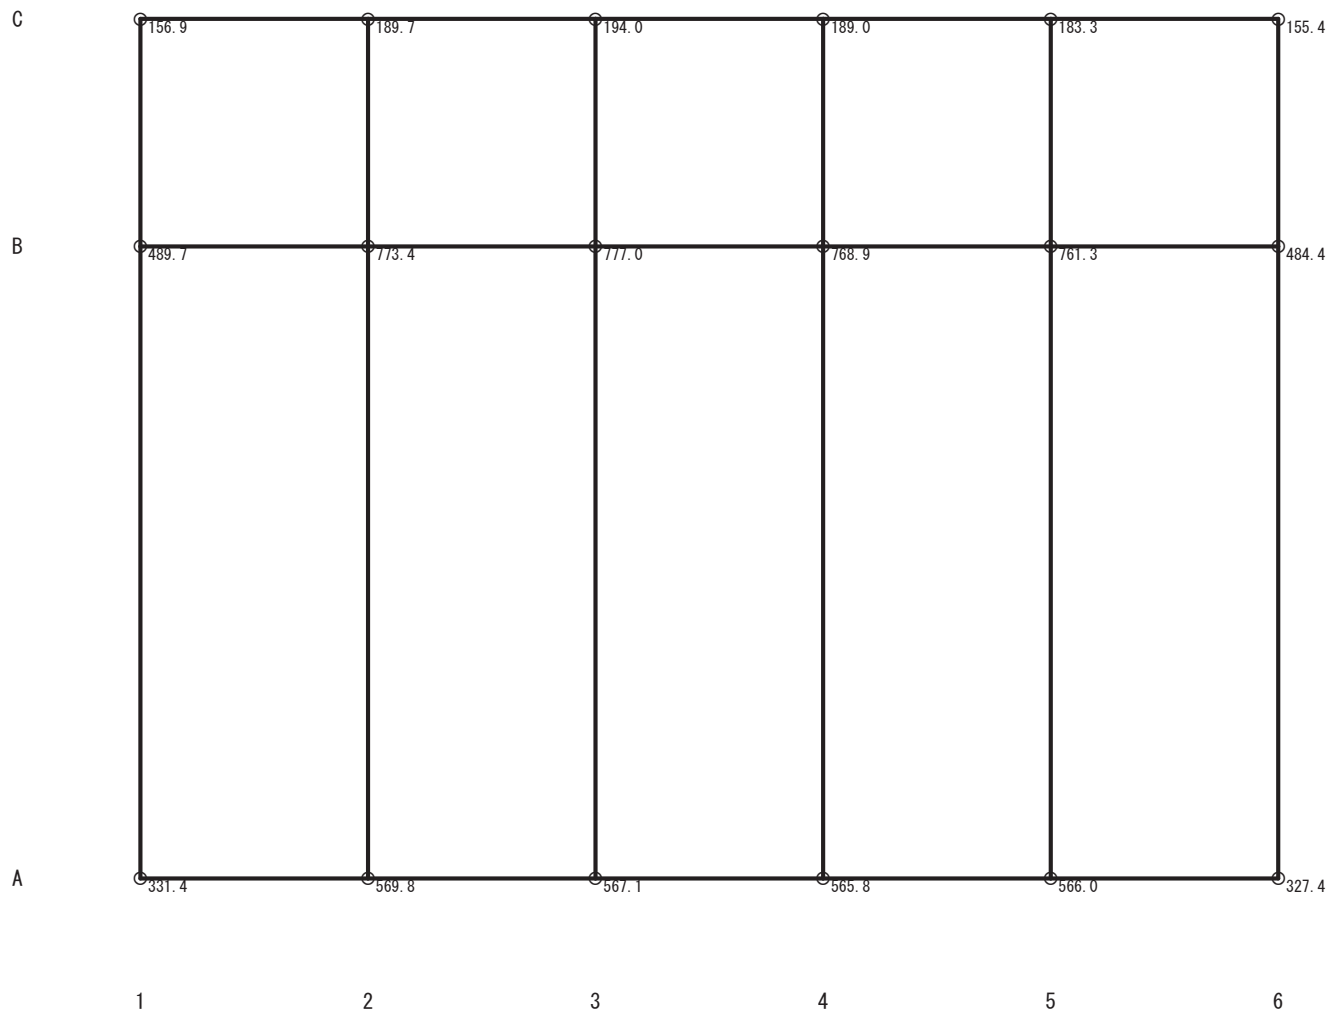


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	967.20	(12.0)	967.20	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1510.66	(18.8)	1510.66	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1523.71	(18.9)	1523.71	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1538.06	(19.1)	1538.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1532.88	(19.0)	1532.88	0.00	(100.0)	(0.0)
1	978.01	(12.1)	978.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8050.51	(100.0)	8050.51	0.00	(100.0)	(0.0)

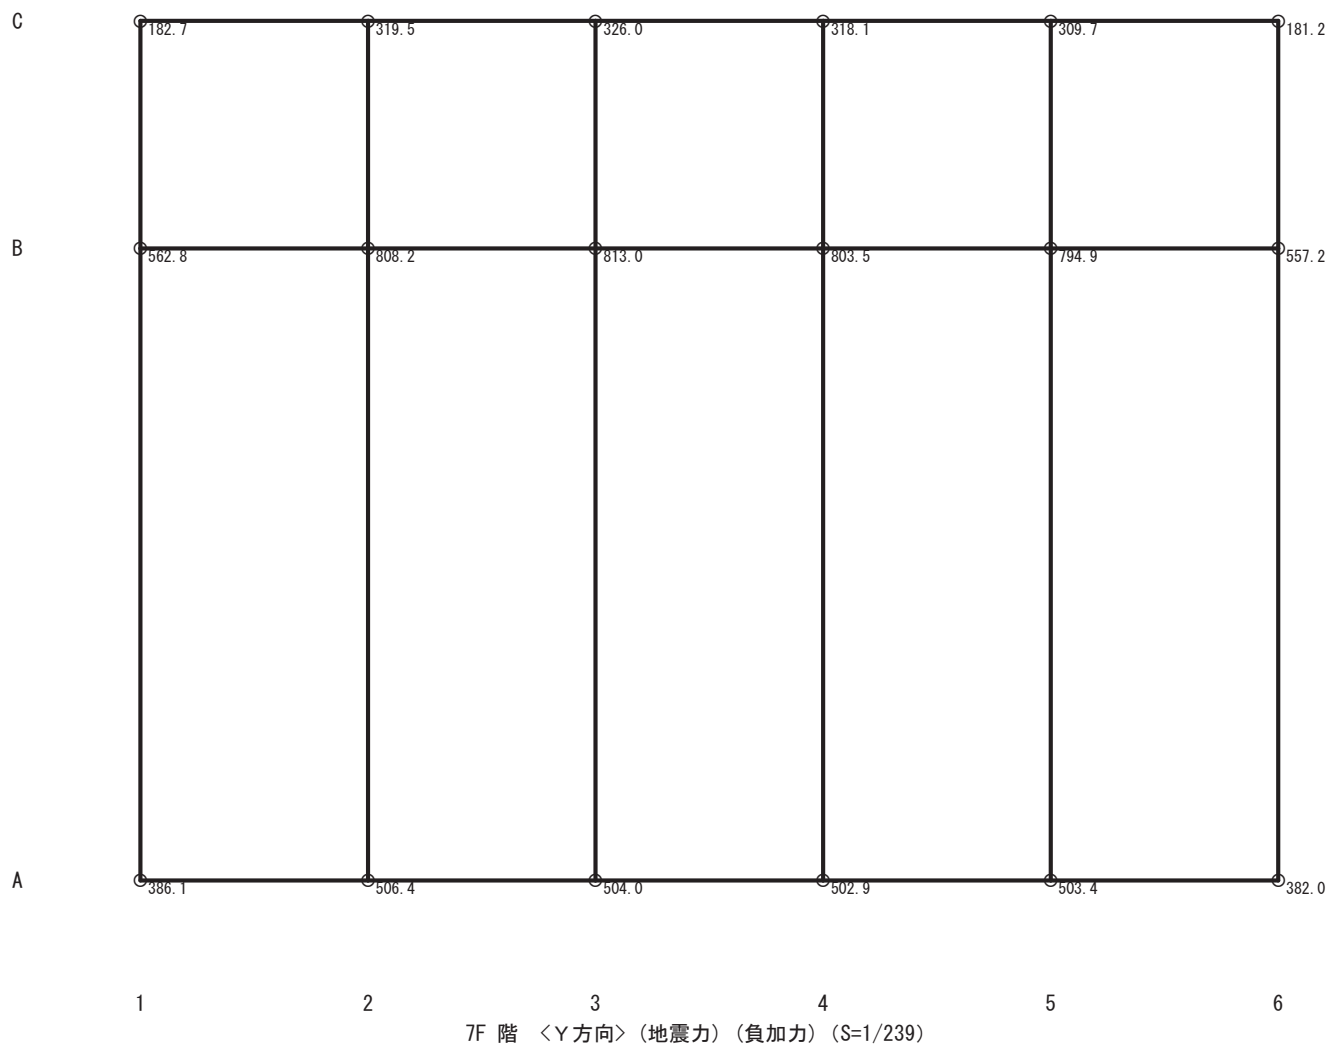


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1120. 39	(12. 8)	1120. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1608. 06	(18. 4)	1608. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1624. 60	(18. 5)	1624. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1642. 95	(18. 8)	1642. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1634. 16	(18. 7)	1634. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1131. 57	(12. 9)	1131. 57	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8761. 73	(100. 0)	8761. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

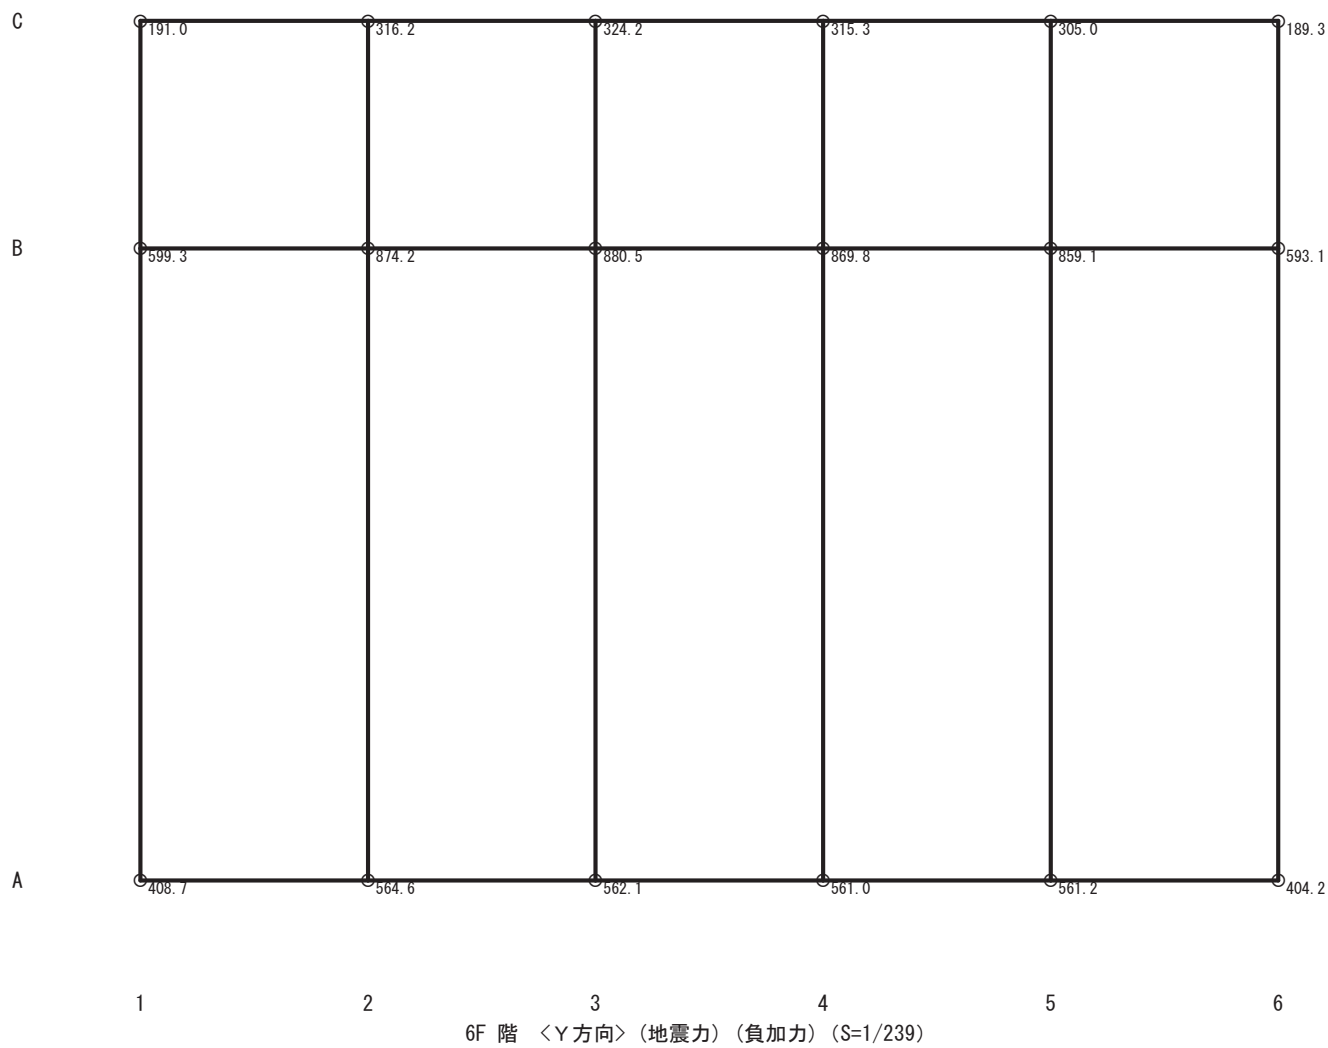

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1186.57	(12.7)	1186.57	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1725.28	(18.4)	1725.28	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1746.10	(18.6)	1746.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1766.79	(18.8)	1766.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1754.93	(18.7)	1754.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1199.01	(12.8)	1199.01	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9378.69	(100.0)	9378.69	0.00	(100.0)	(0.0)

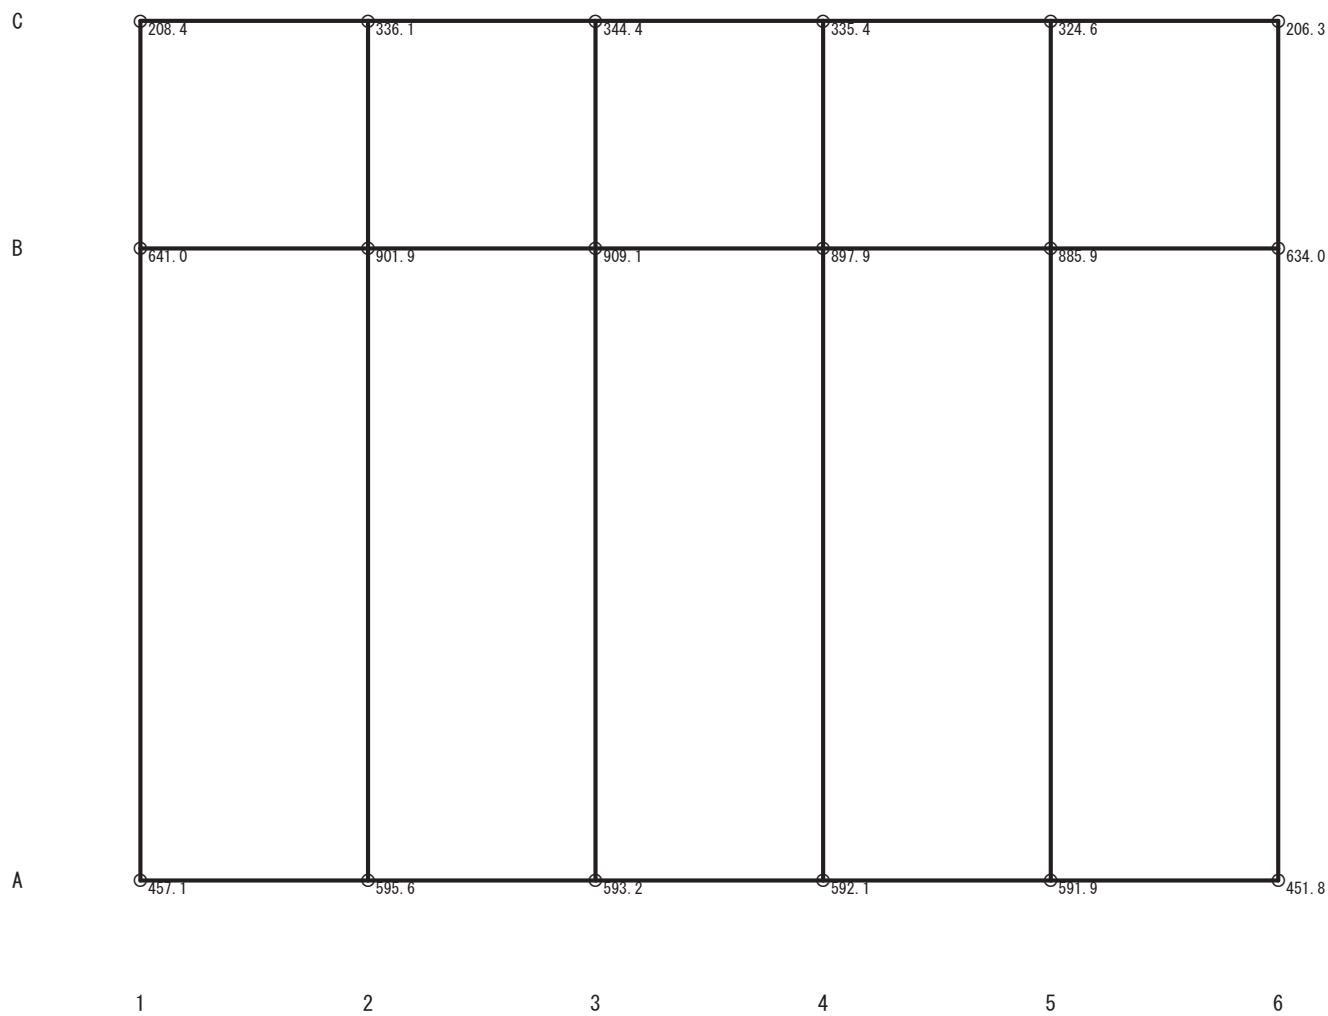


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1292. 16	(13. 0)	1292. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1802. 44	(18. 2)	1802. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1825. 36	(18. 4)	1825. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1846. 77	(18. 6)	1846. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1833. 56	(18. 5)	1833. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1306. 52	(13. 2)	1306. 52	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9906. 81	(100. 0)	9906. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

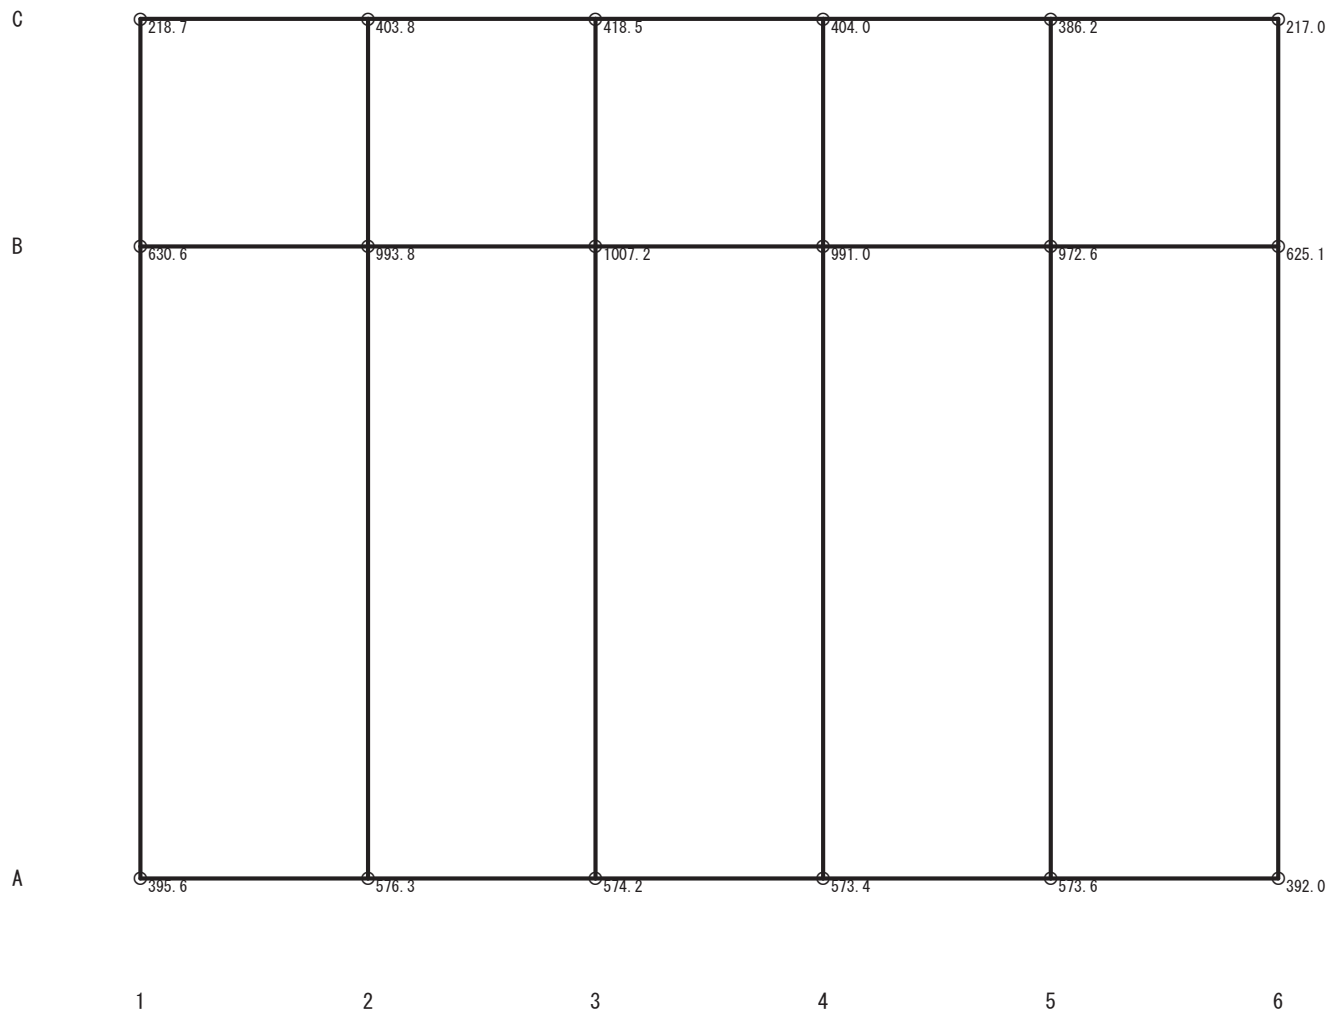


4F 階 <Y方向> (地震力) (負加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1234. 13	(11. 9)	1234. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1932. 41	(18. 7)	1932. 41	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1968. 39	(19. 0)	1968. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1999. 95	(19. 3)	1999. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1973. 99	(19. 1)	1973. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1244. 90	(12. 0)	1244. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10353. 76	(100. 0)	10353. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

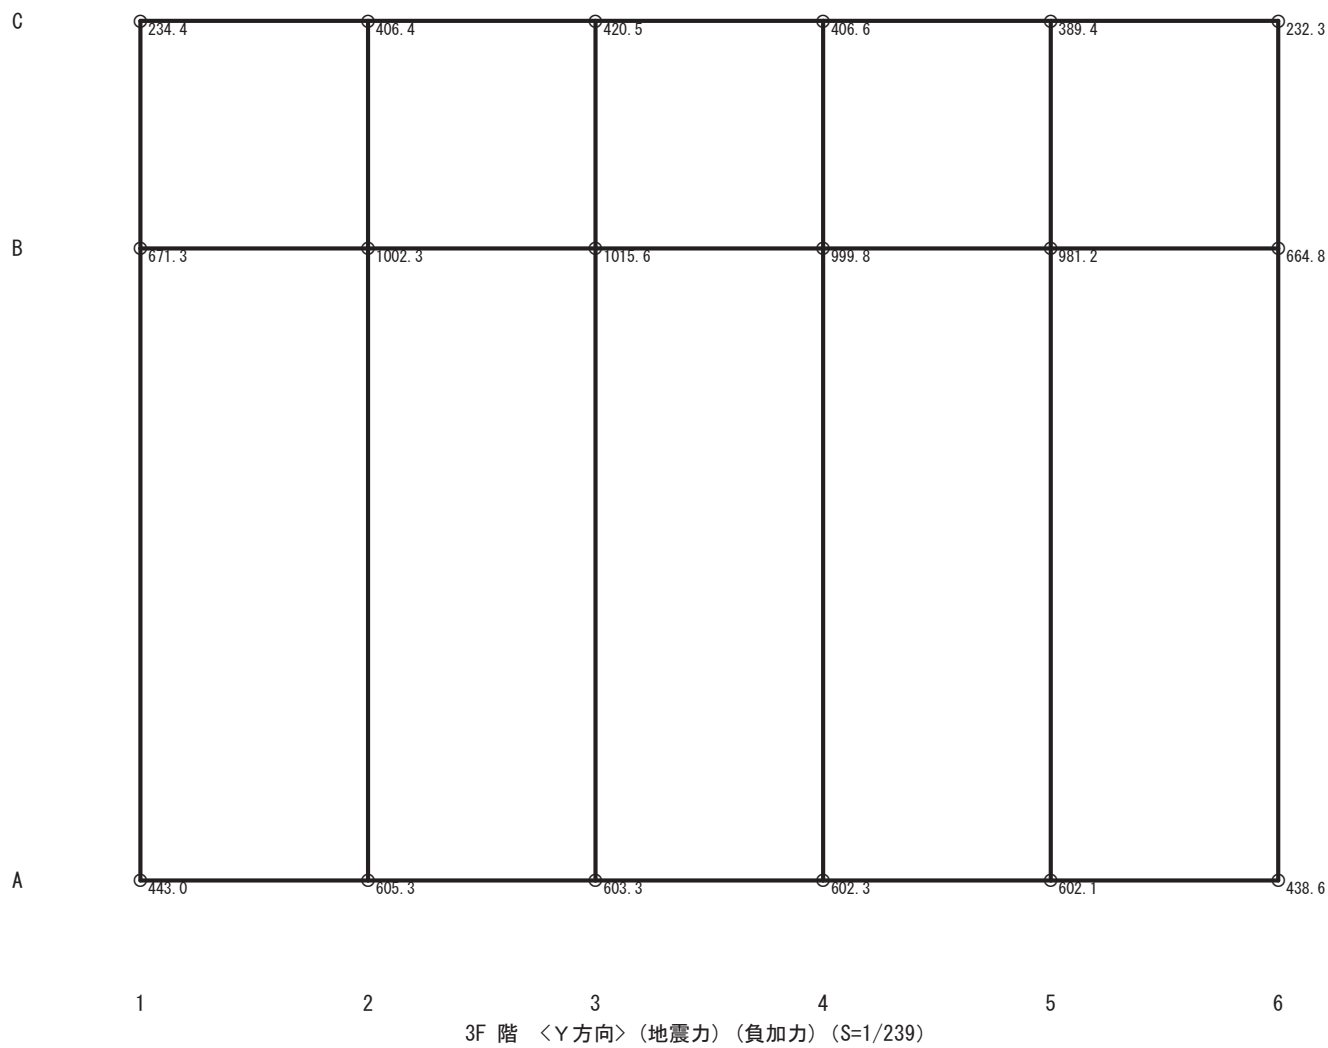

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1335.77	(12.5)	1335.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1972.67	(18.4)	1972.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2008.70	(18.7)	2008.70	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2039.43	(19.0)	2039.43	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2013.92	(18.8)	2013.92	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1348.68	(12.6)	1348.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10719.17	(100.0)	10719.17	0.00	(100.0)	(0.0)

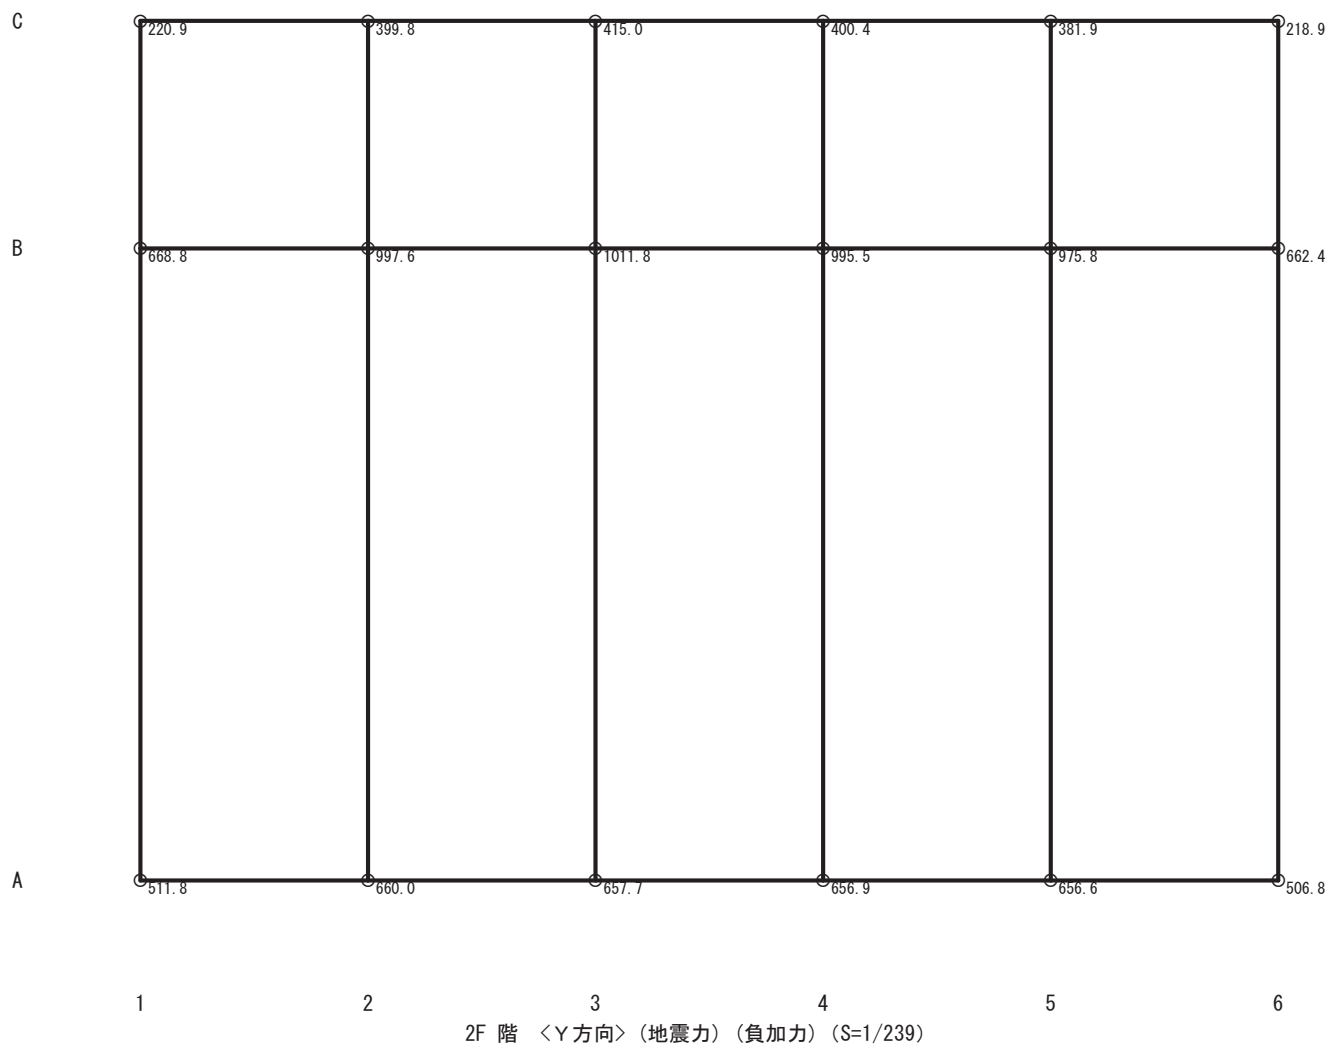

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1388.09	(12.6)	1388.09	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2014.29	(18.3)	2014.29	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2052.74	(18.7)	2052.74	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2084.61	(19.0)	2084.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2057.30	(18.7)	2057.30	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1401.59	(12.7)	1401.59	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10998.63	(100.0)	10998.63	0.00	(100.0)	(0.0)

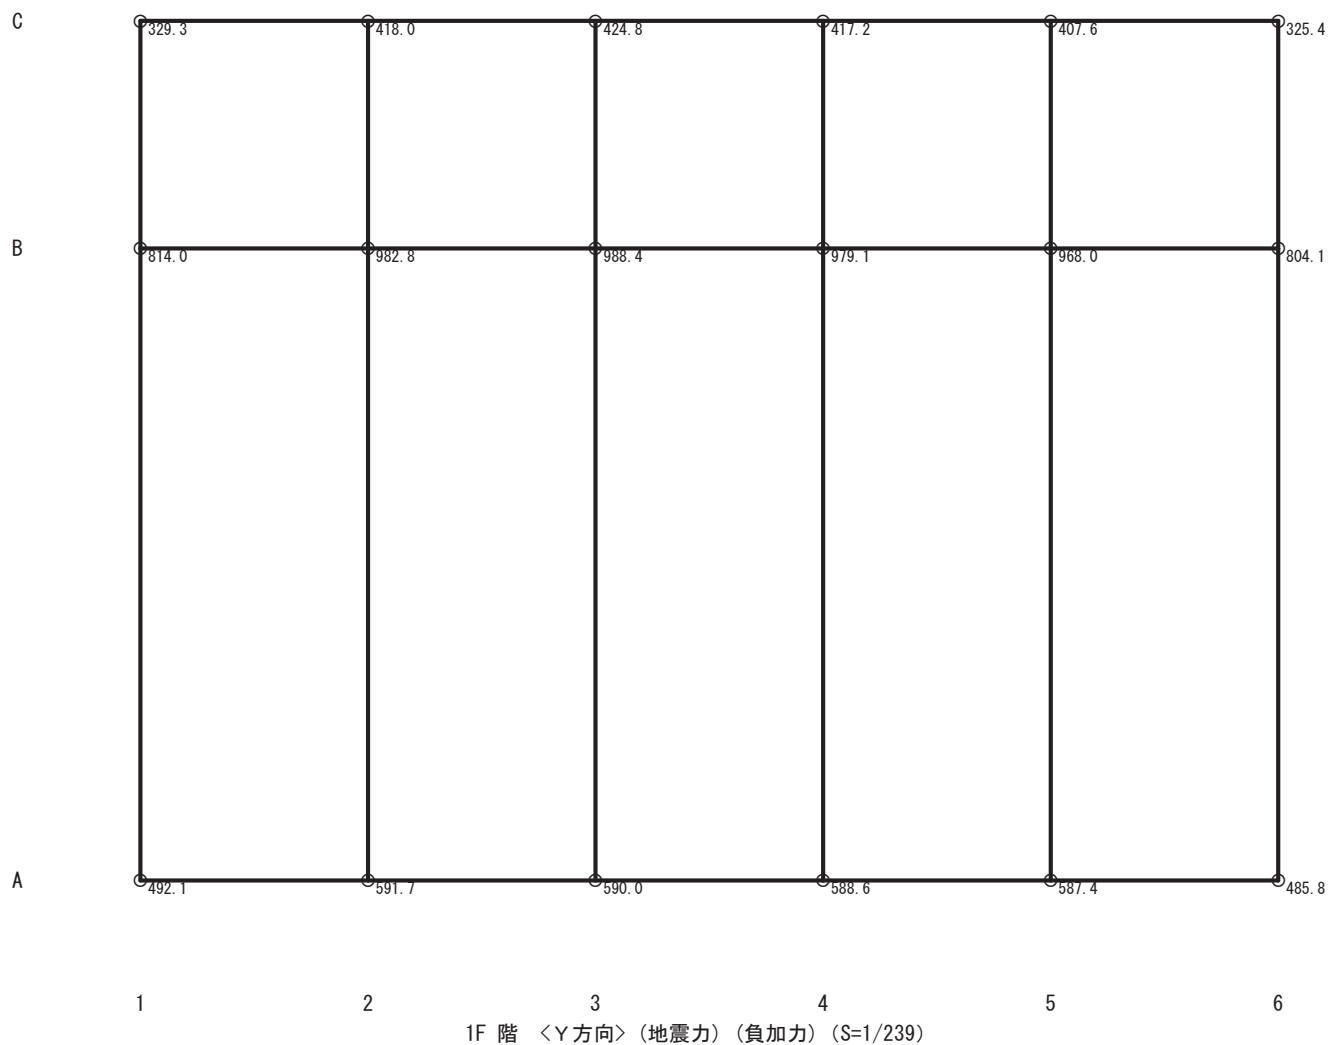

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1615.22	(14.4)	1615.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1962.95	(17.5)	1962.95	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1984.82	(17.7)	1984.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2003.18	(17.9)	2003.18	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1992.51	(17.8)	1992.51	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1635.42	(14.6)	1635.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11194.10	(100.0)	11194.10	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
13F	2840.52	2840.52	(100.0)	0.00	(0.0)	2840.52	0.00	2840.52
12F	4184.51	4184.51	(100.0)	0.00	(0.0)	4184.51	0.00	4184.51
11F	5329.87	5329.87	(100.0)	0.00	(0.0)	5329.87	0.00	5329.87
10F	6348.21	6348.21	(100.0)	0.00	(0.0)	6348.21	0.00	6348.21
9F	7251.78	7251.78	(100.0)	0.00	(0.0)	7251.78	0.00	7251.78
8F	8050.51	8050.51	(100.0)	0.00	(0.0)	8050.51	0.00	8050.51
7F	8761.73	8761.73	(100.0)	0.00	(0.0)	8761.73	0.00	8761.73
6F	9378.69	9378.69	(100.0)	0.00	(0.0)	9378.69	0.00	9378.69
5F	9906.81	9906.81	(100.0)	0.00	(0.0)	9906.81	0.00	9906.81
4F	10353.76	10353.76	(100.0)	0.00	(0.0)	10353.76	0.00	10353.76
3F	10719.17	10719.17	(100.0)	0.00	(0.0)	10719.17	0.00	10719.17
2F	10998.63	10998.63	(100.0)	0.00	(0.0)	10998.63	0.00	10998.63
1F	11194.10	11194.10	(100.0)	0.00	(0.0)	11194.10	0.00	11194.10

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	A	1	0.8985	400.0	1/445
12F	A	1	1.2466	400.0	1/320
11F	A	1	1.4728	400.0	1/271
10F	A	1	1.5734	400.0	1/254
9F	A	1	1.7240	400.0	1/232
8F	A	1	1.7550	400.0	1/227
7F	A	1	1.6162	400.0	1/247
6F	A	1	1.6690	400.0	1/239
5F	A	1	1.7097	400.0	1/233
4F	A	1	1.5700	400.0	1/254
3F	A	1	1.5486	400.0	1/258
2F	A	1	1.4027	400.0	1/285
1F	A	1	0.8382	400.0	1/477

A-3.3 (柱せん断力／負担分) 割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$


N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)


C_i : 層せん断力係数


Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)


*** は柱のせん断力が0の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

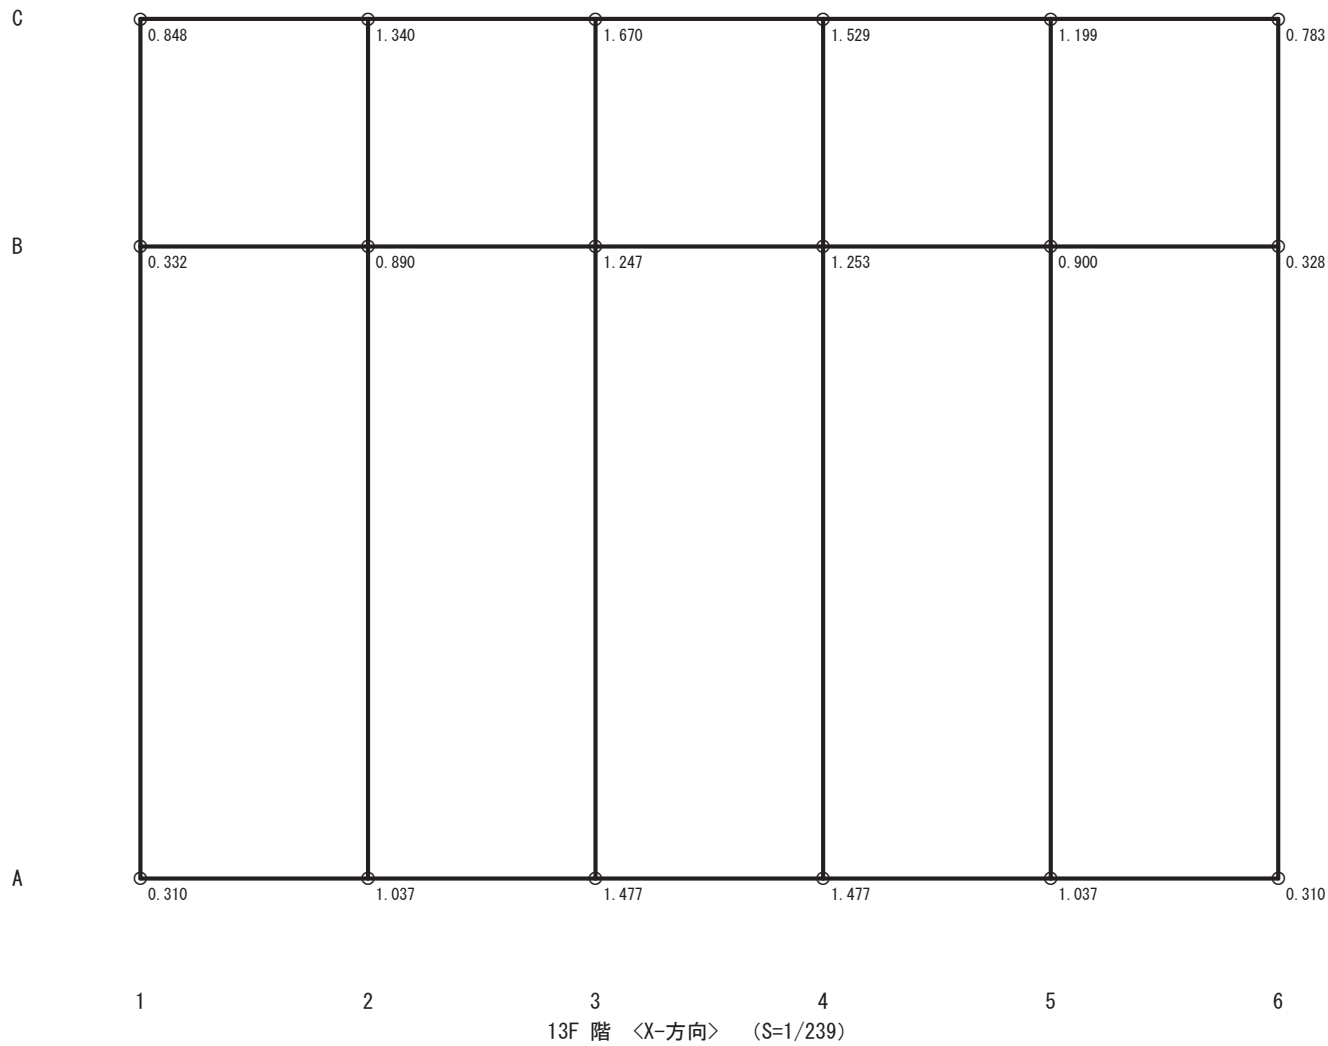


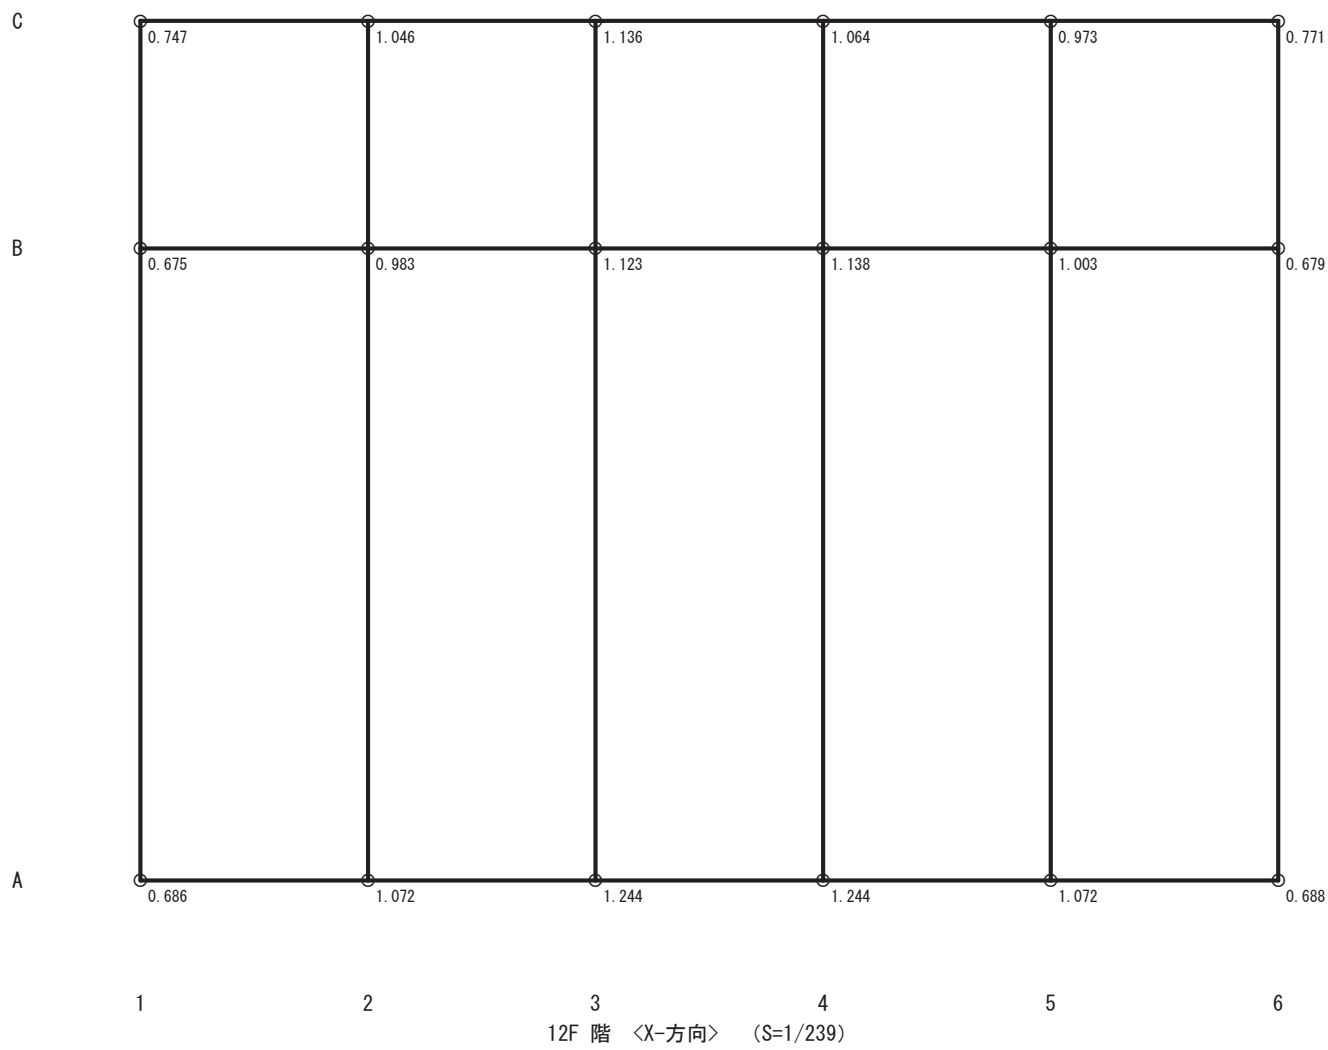


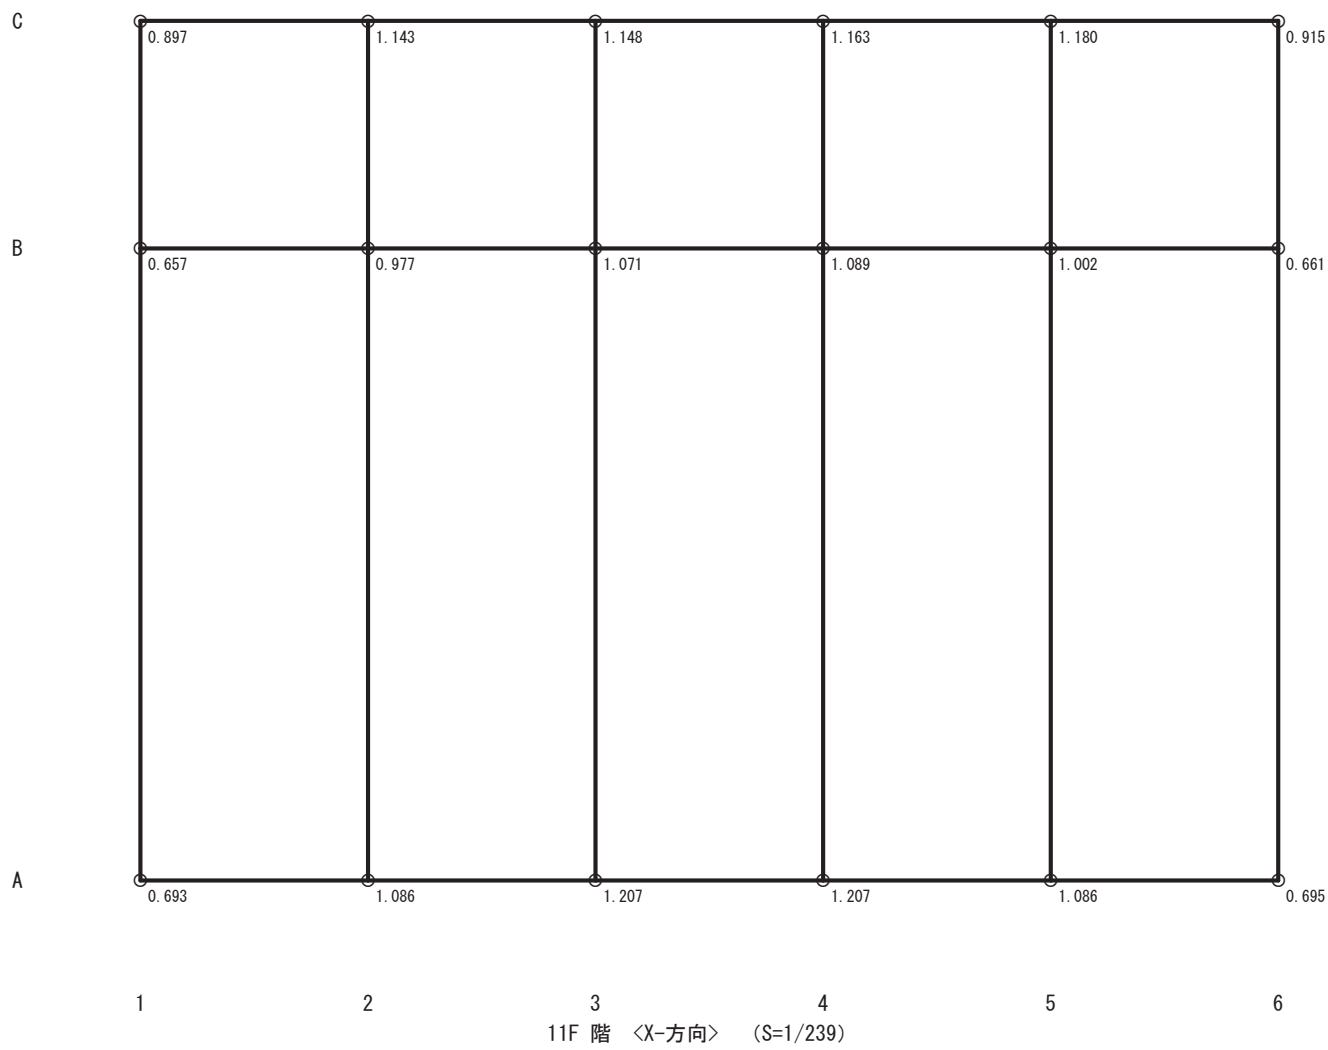


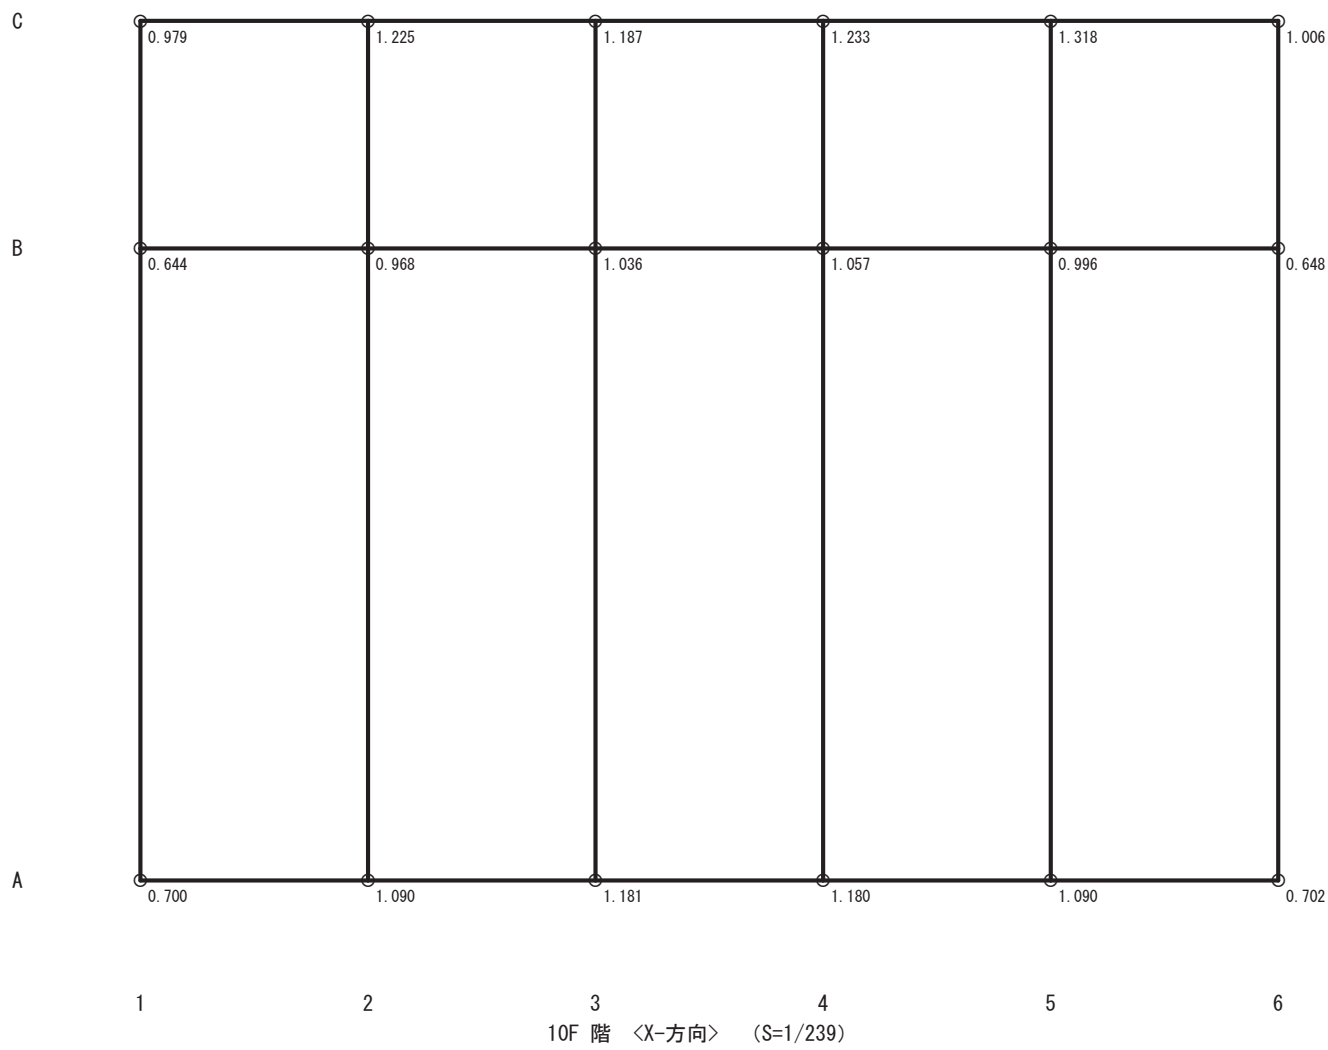


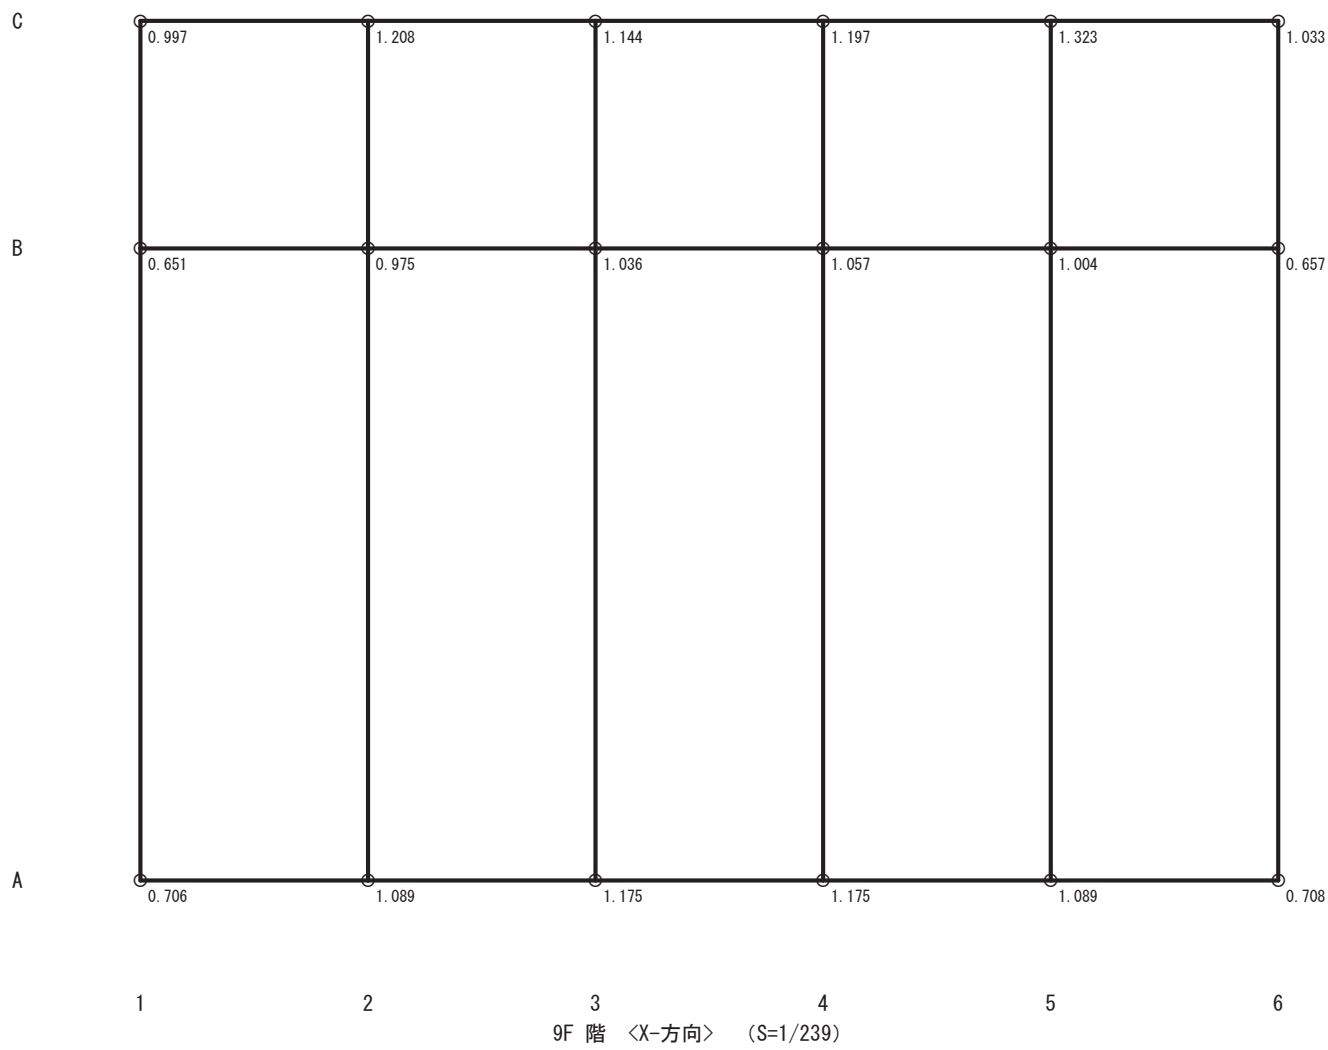


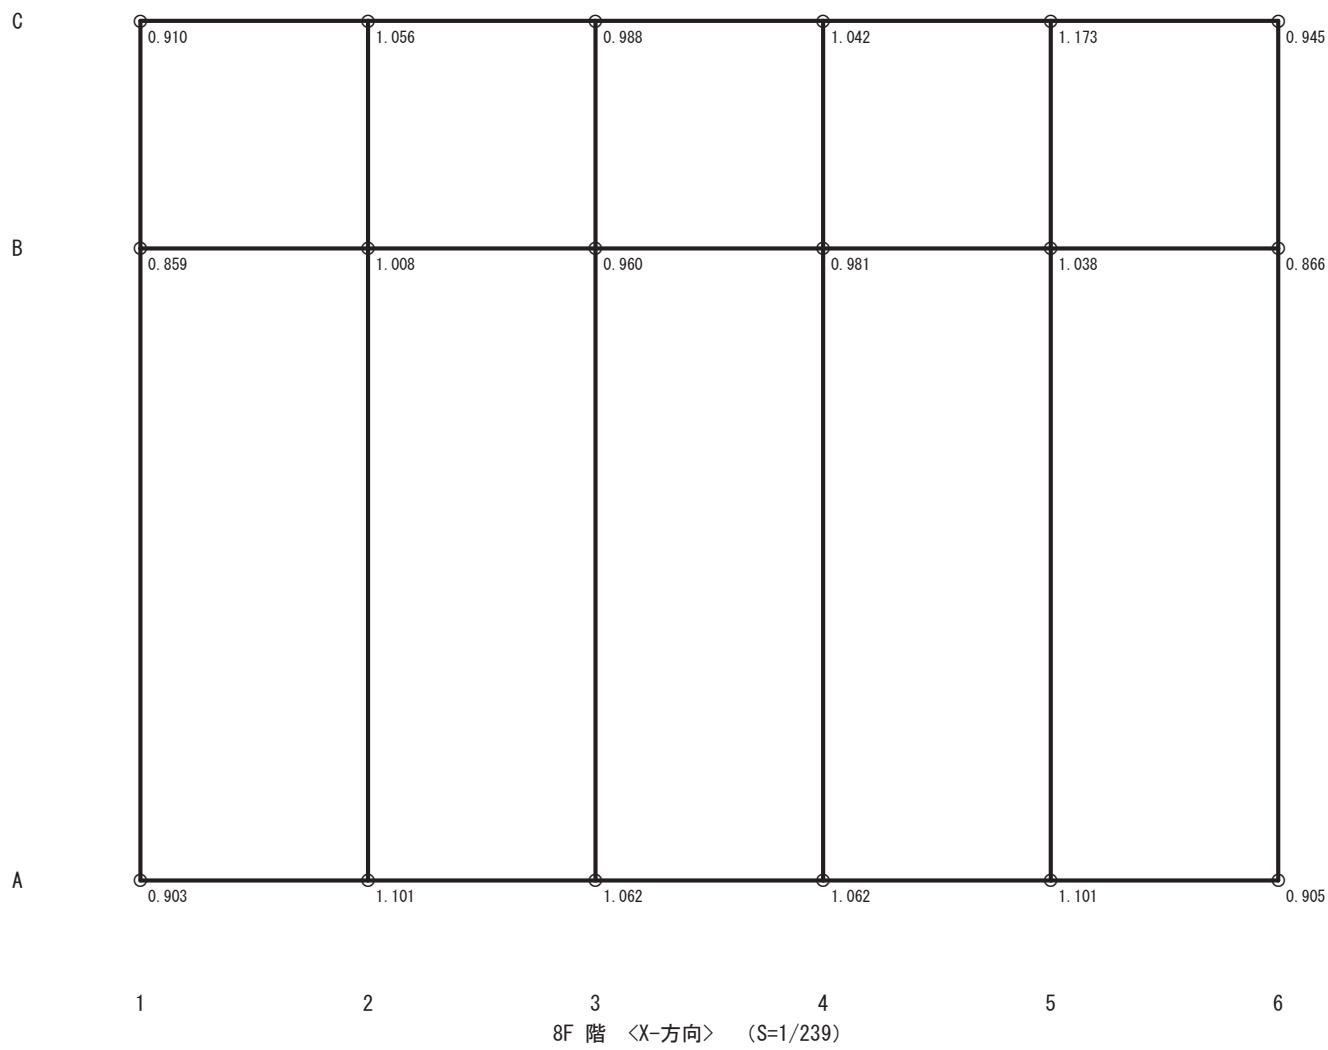


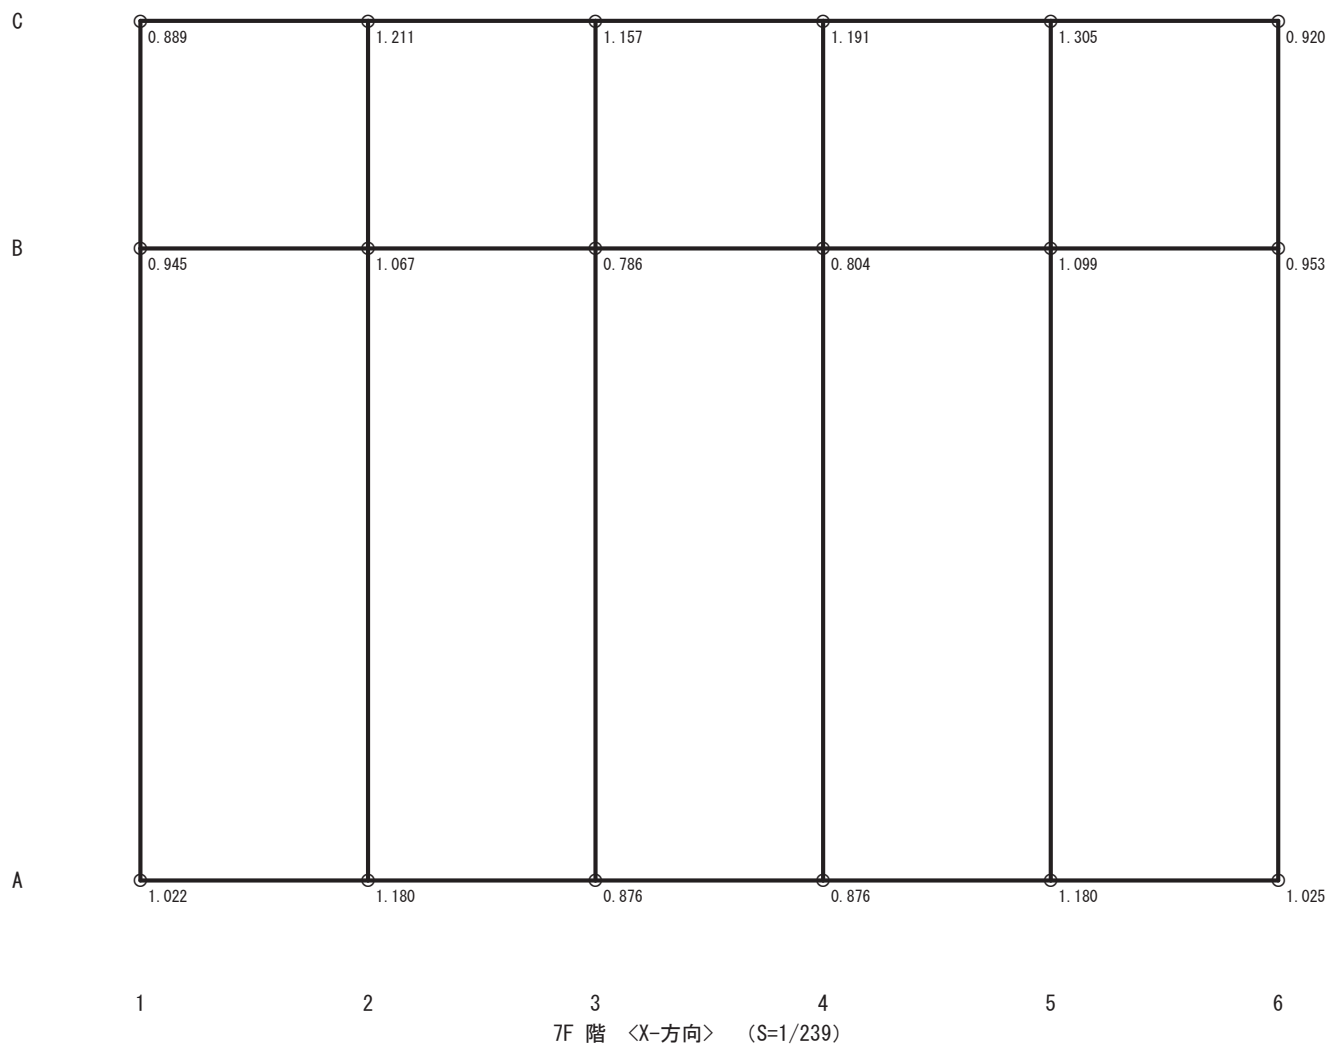


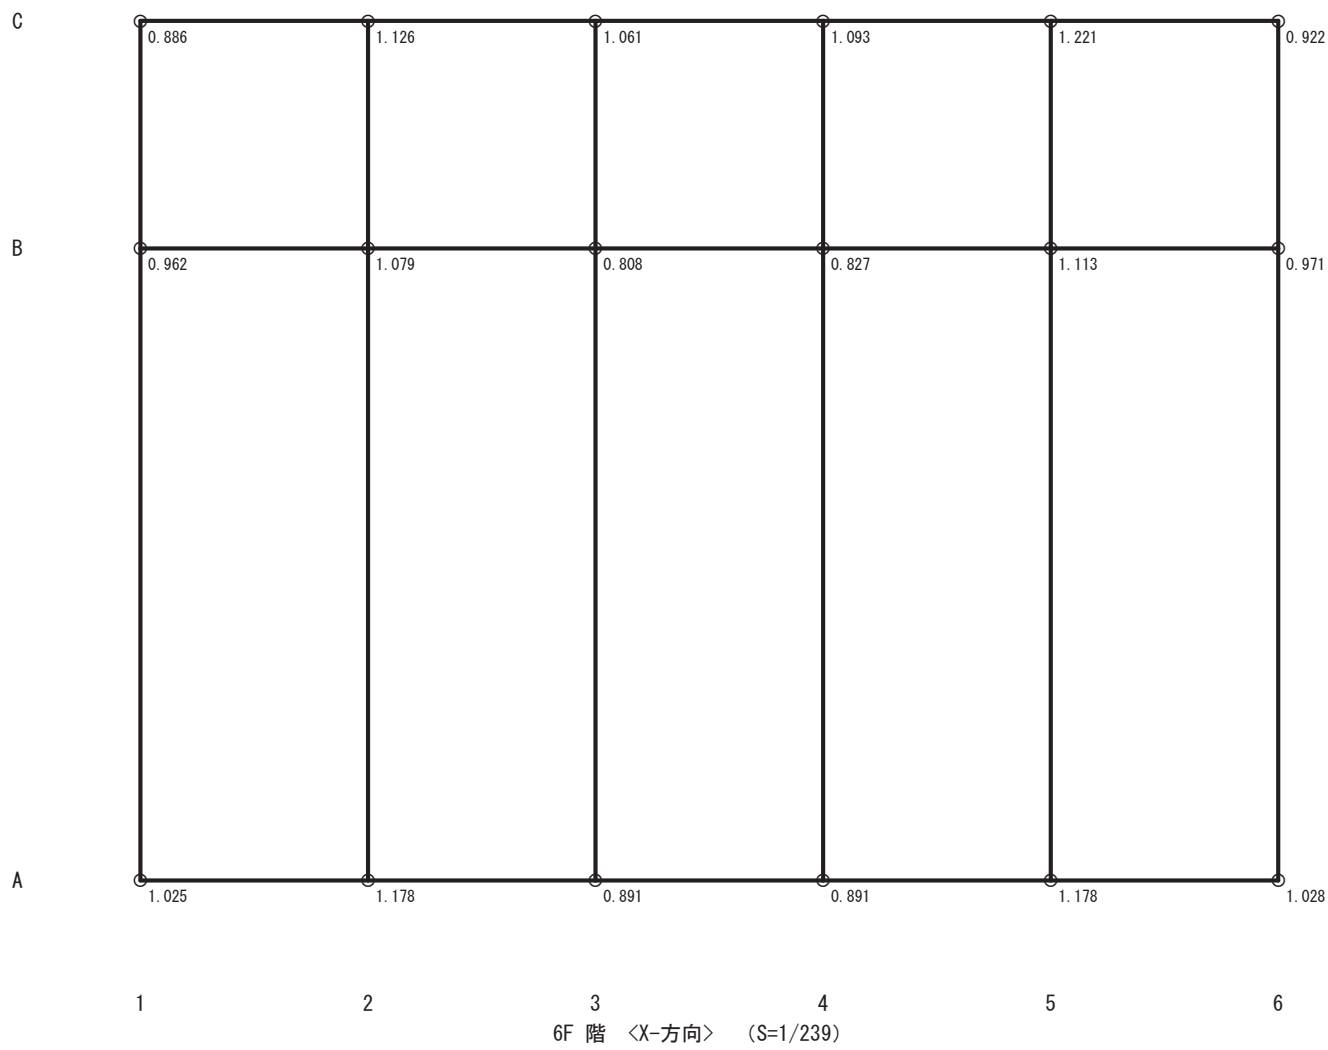


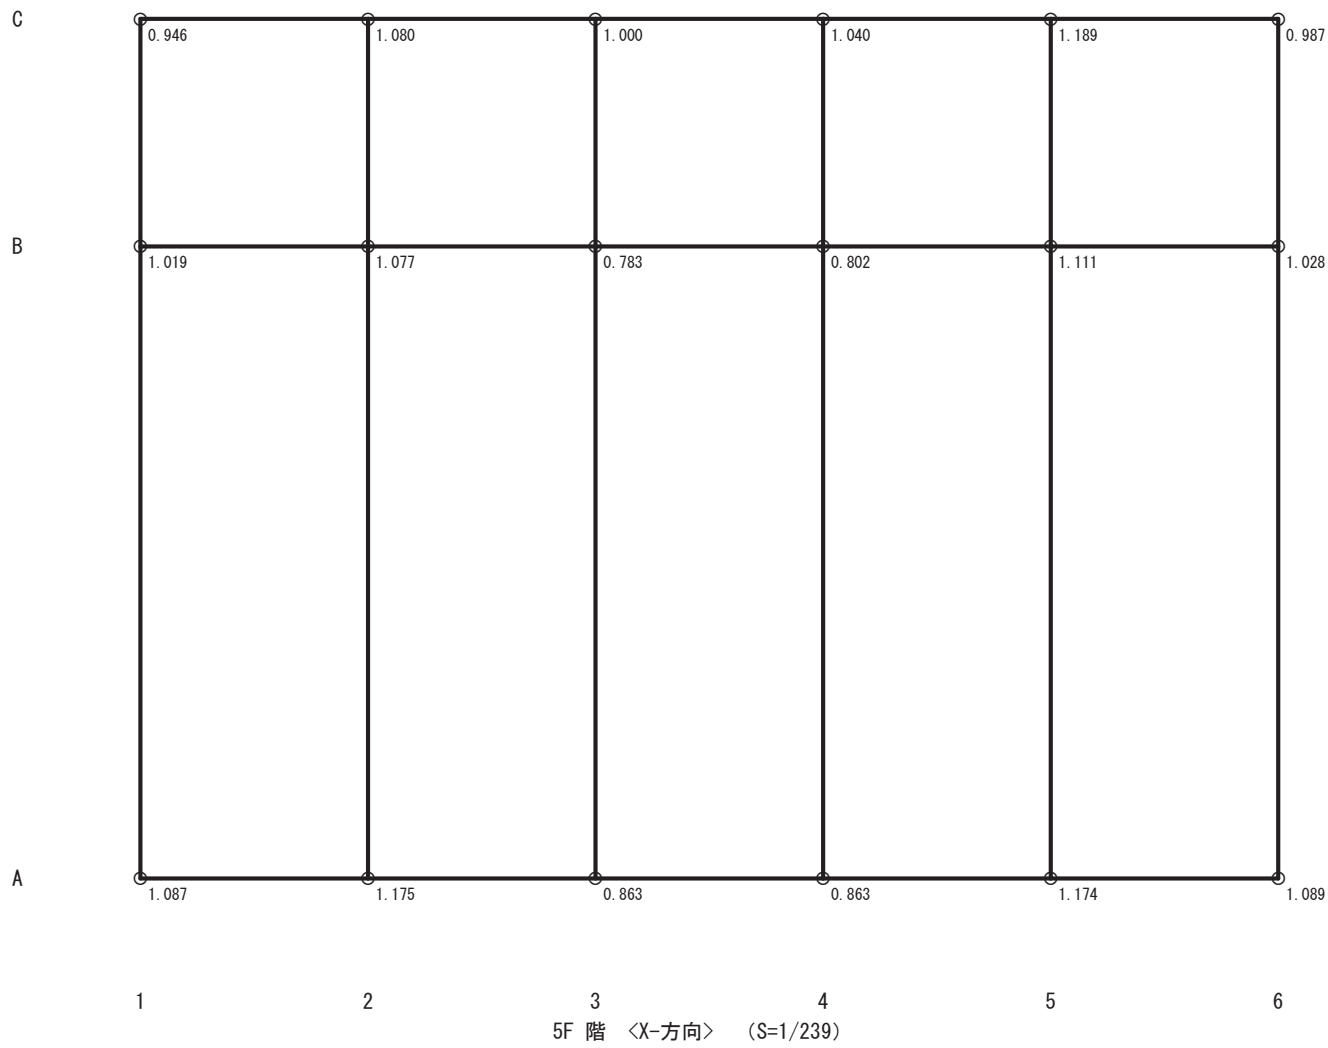


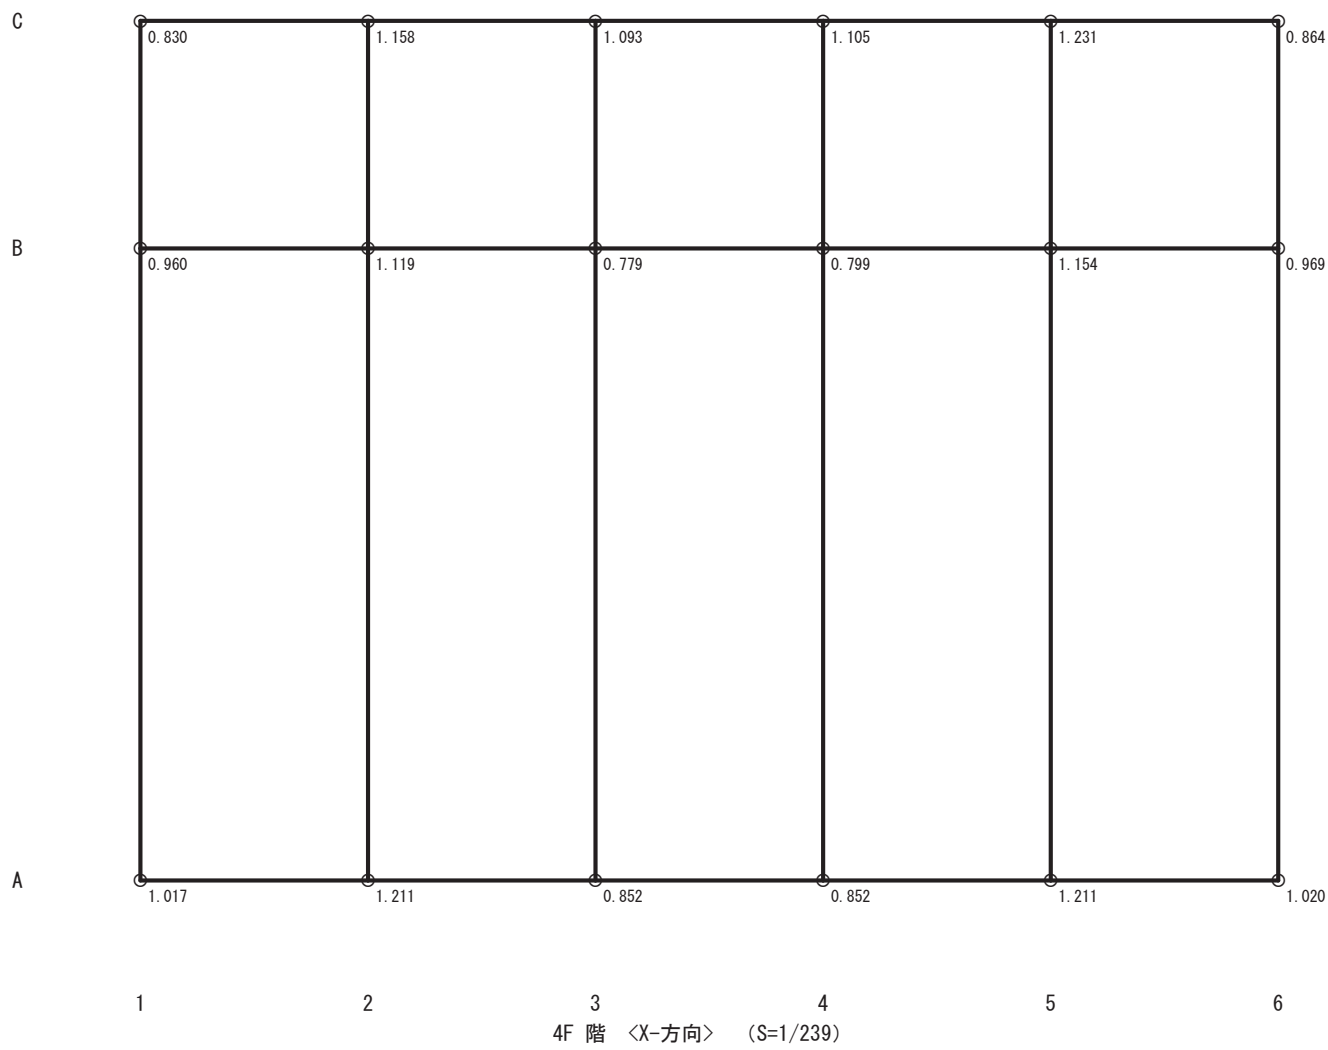


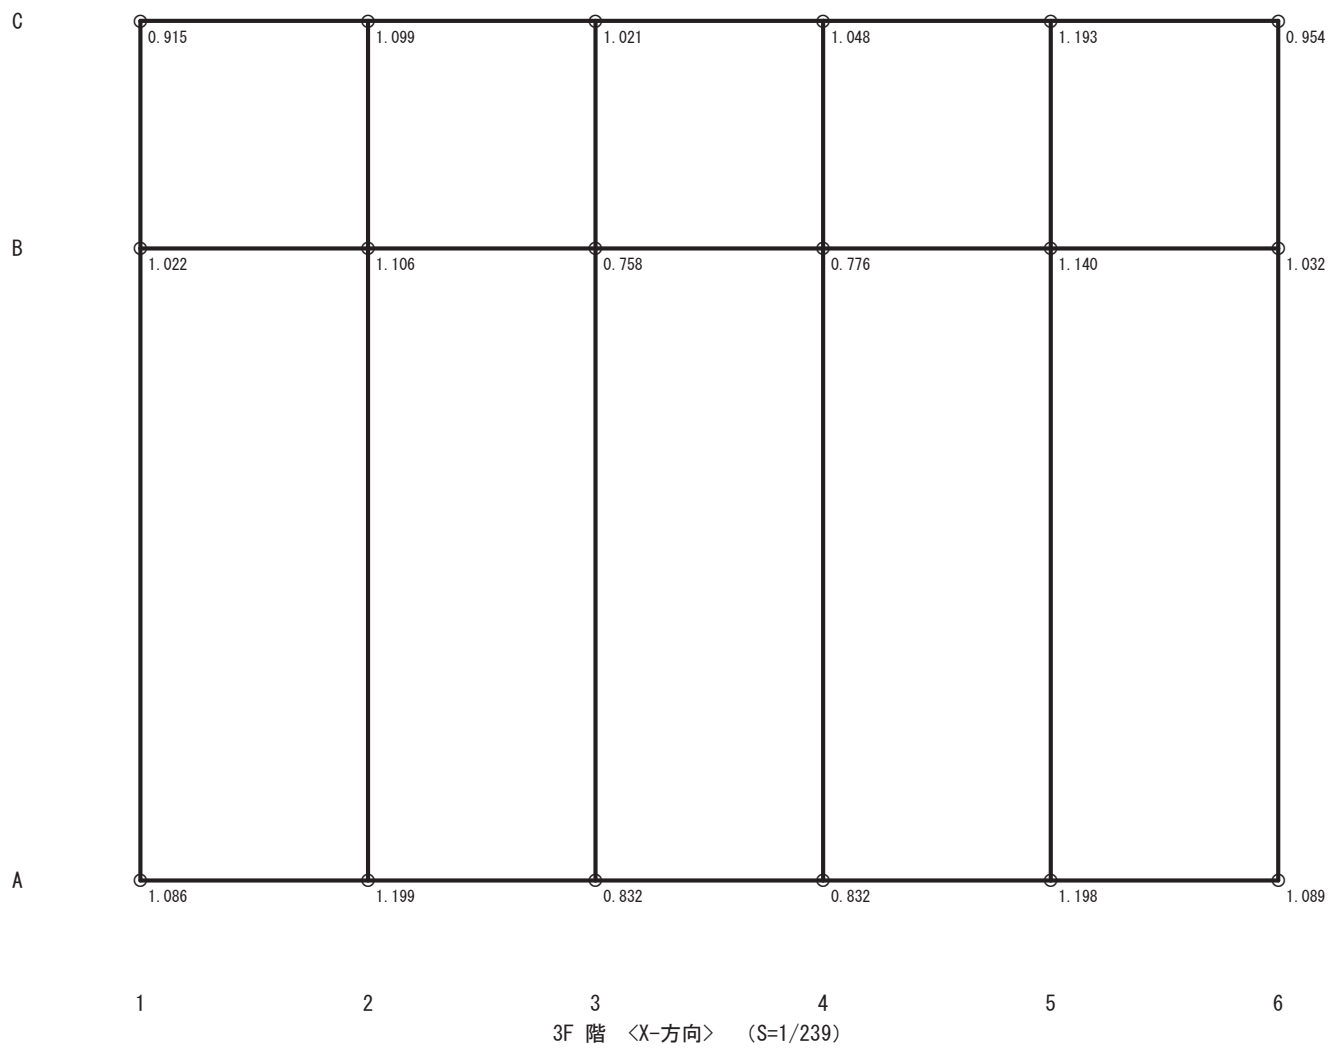


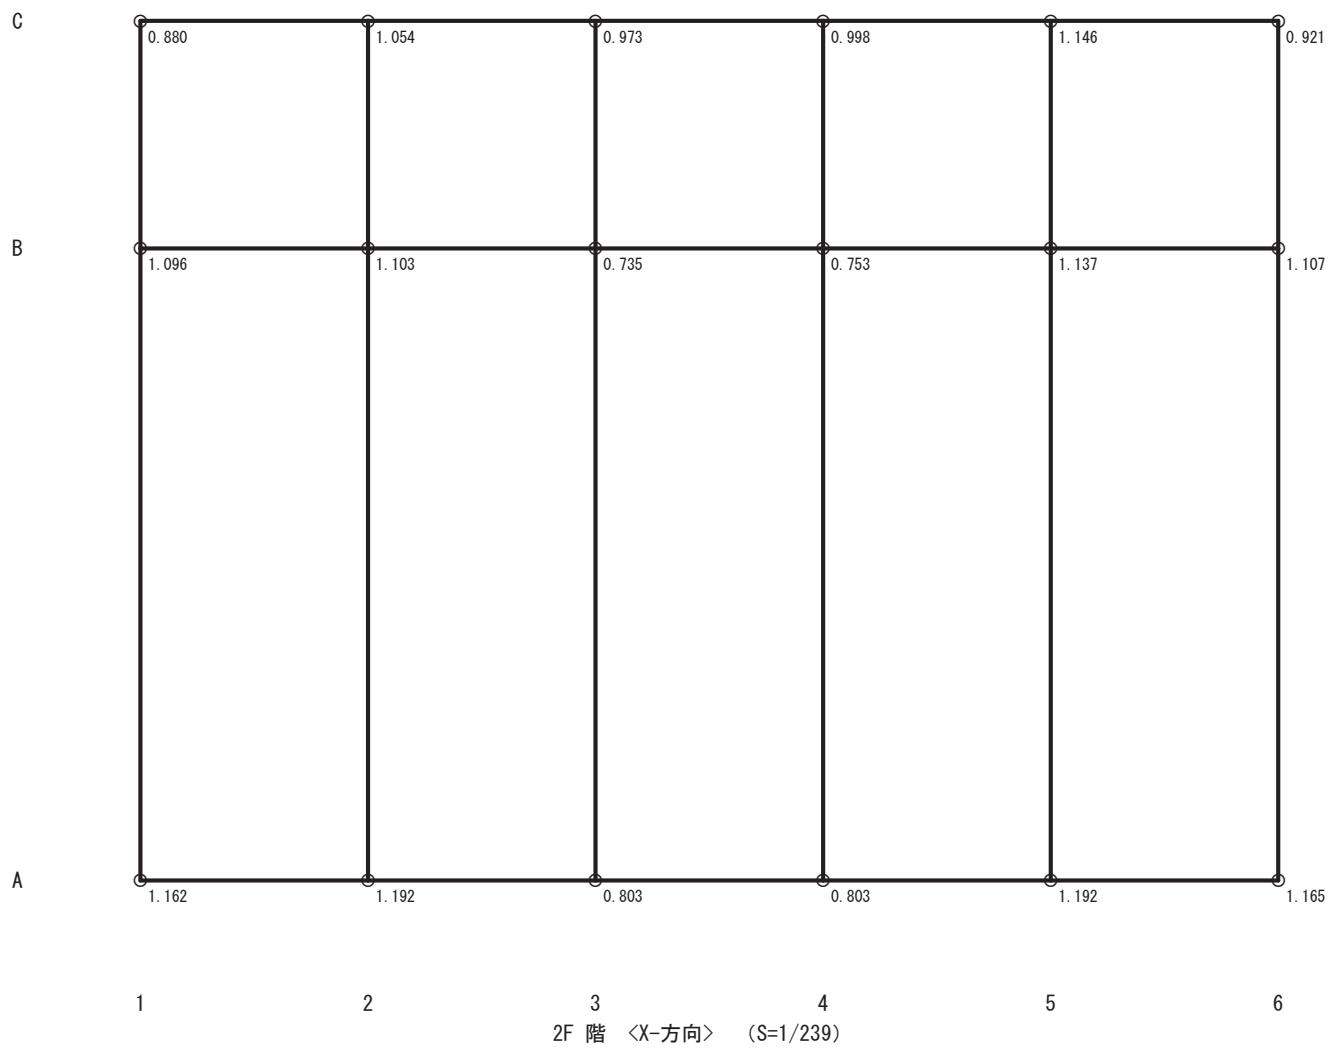


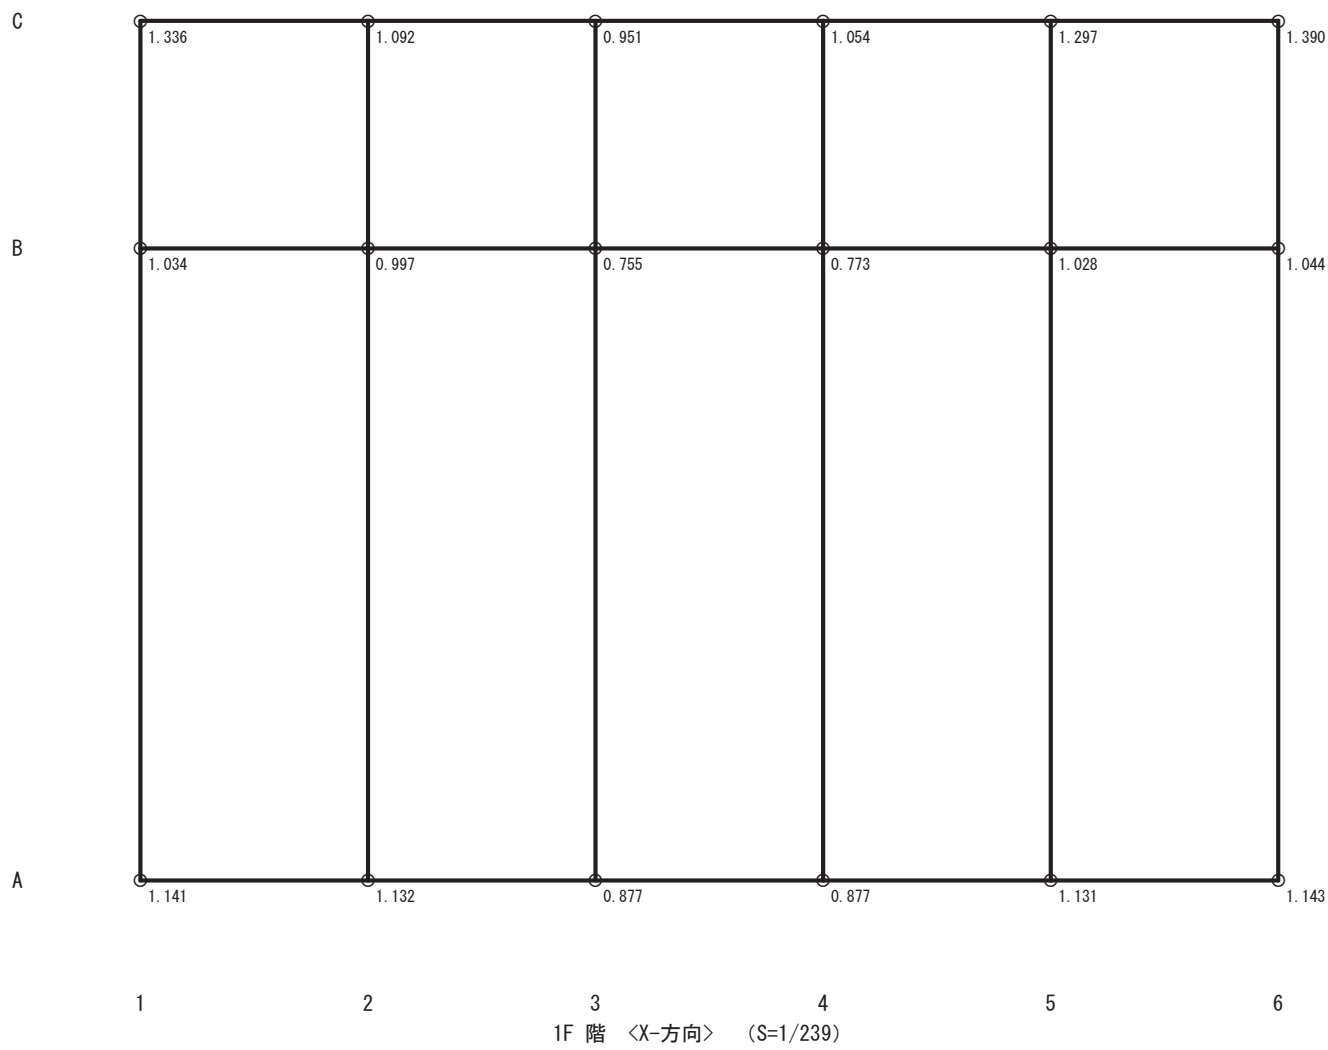


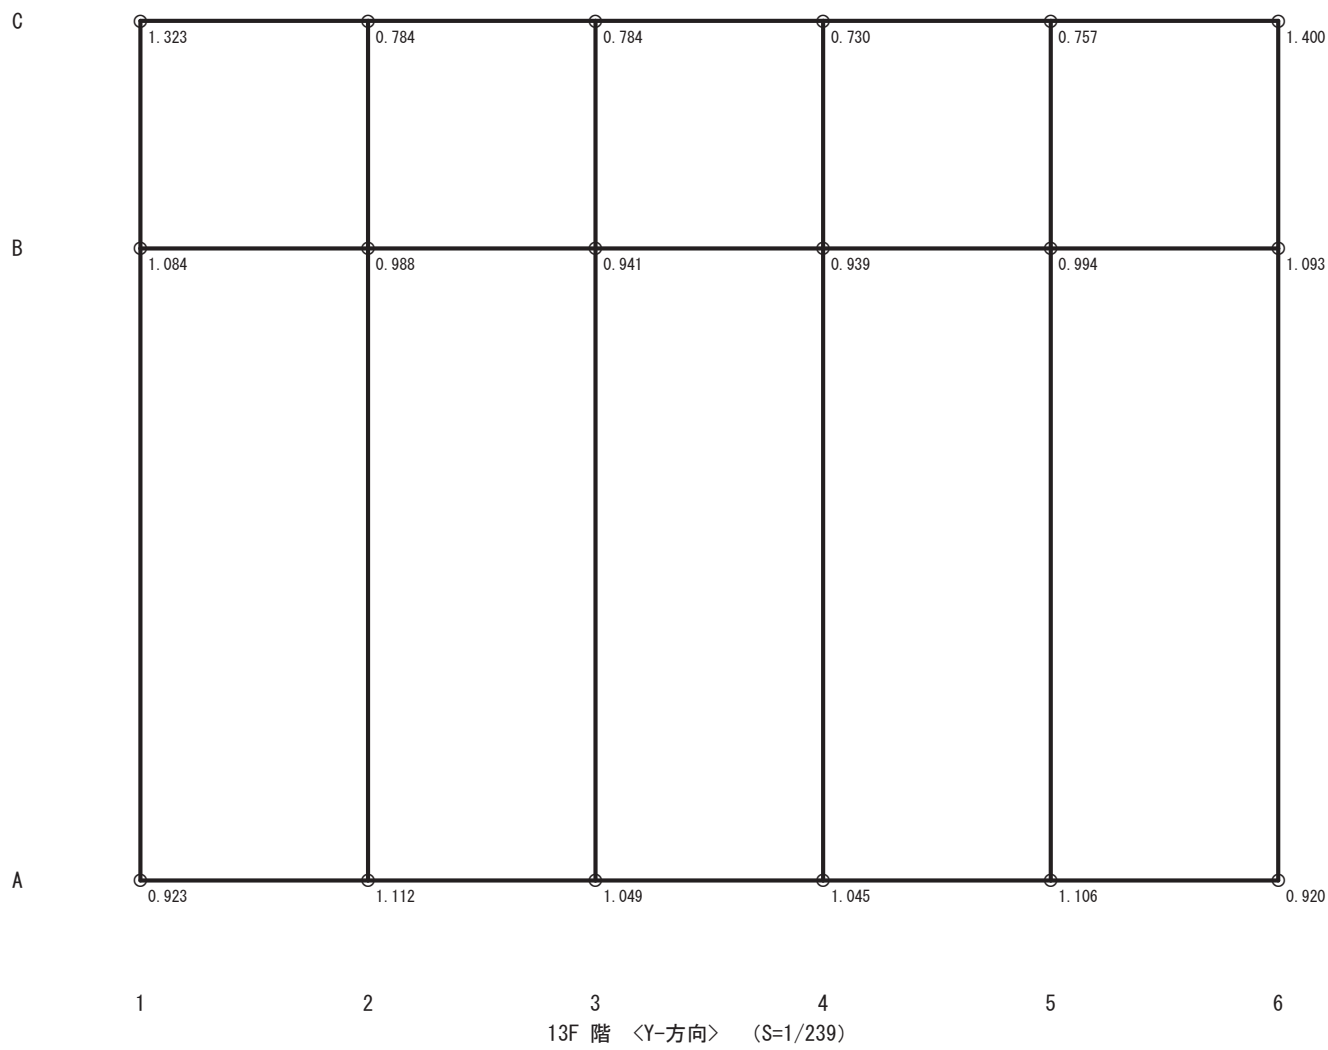


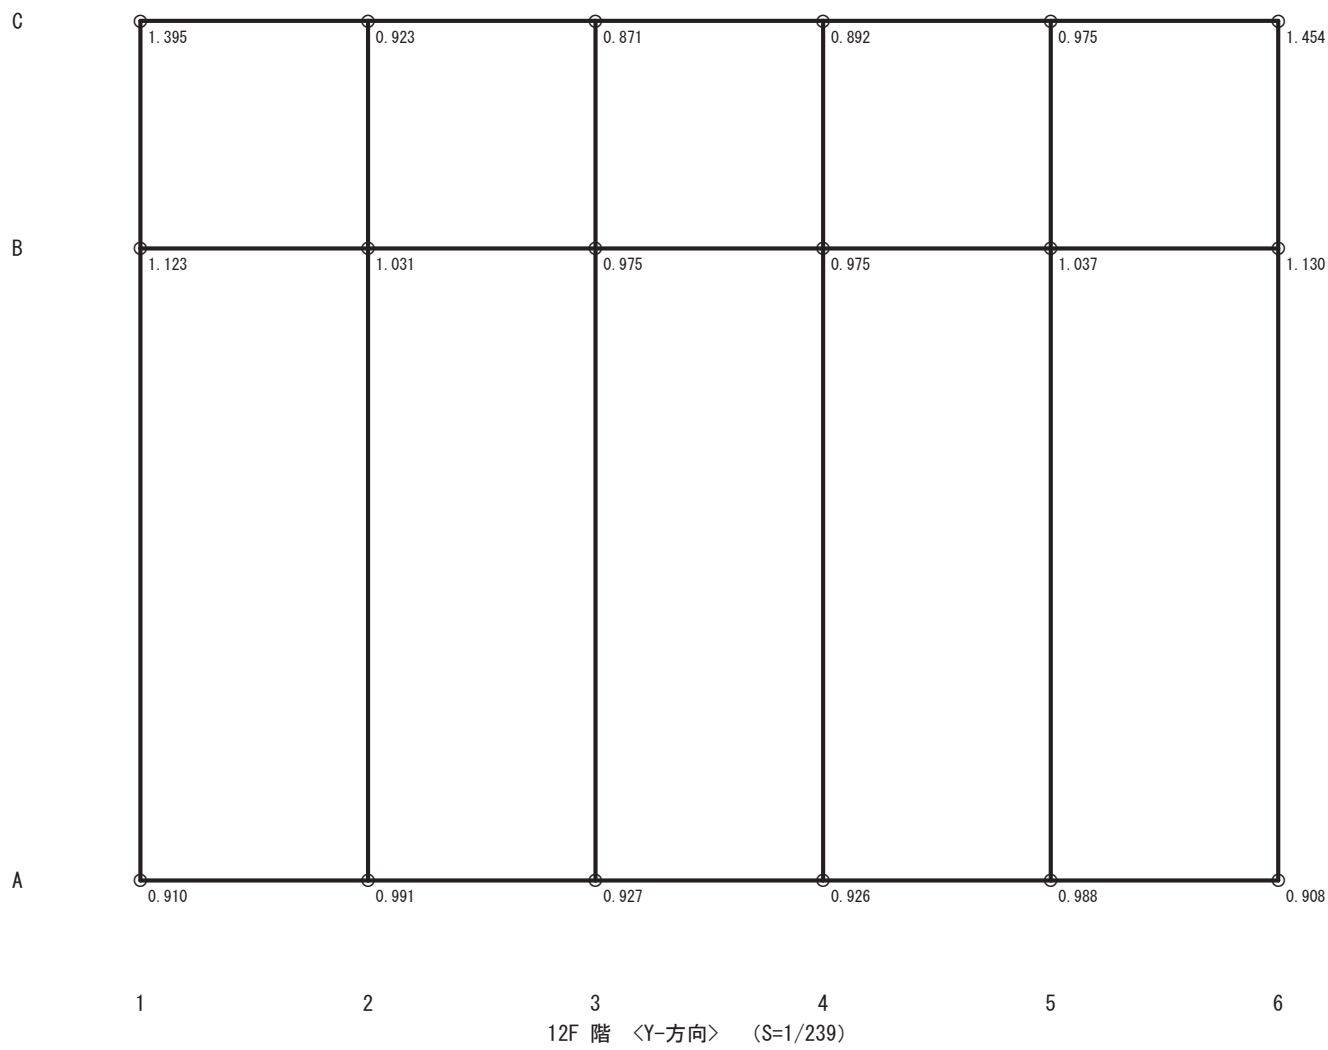


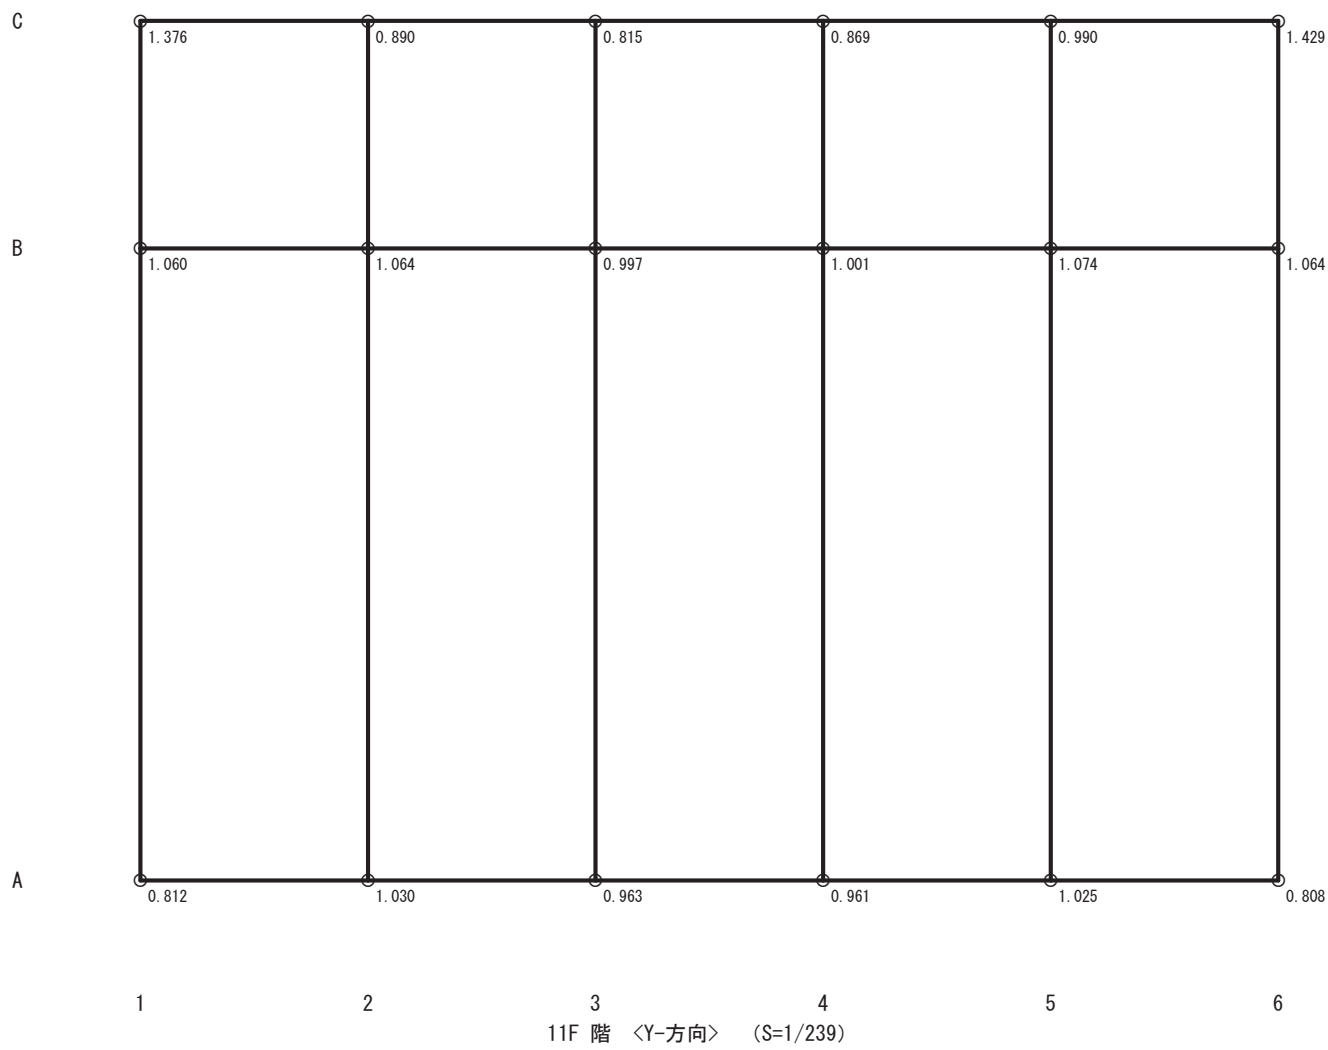


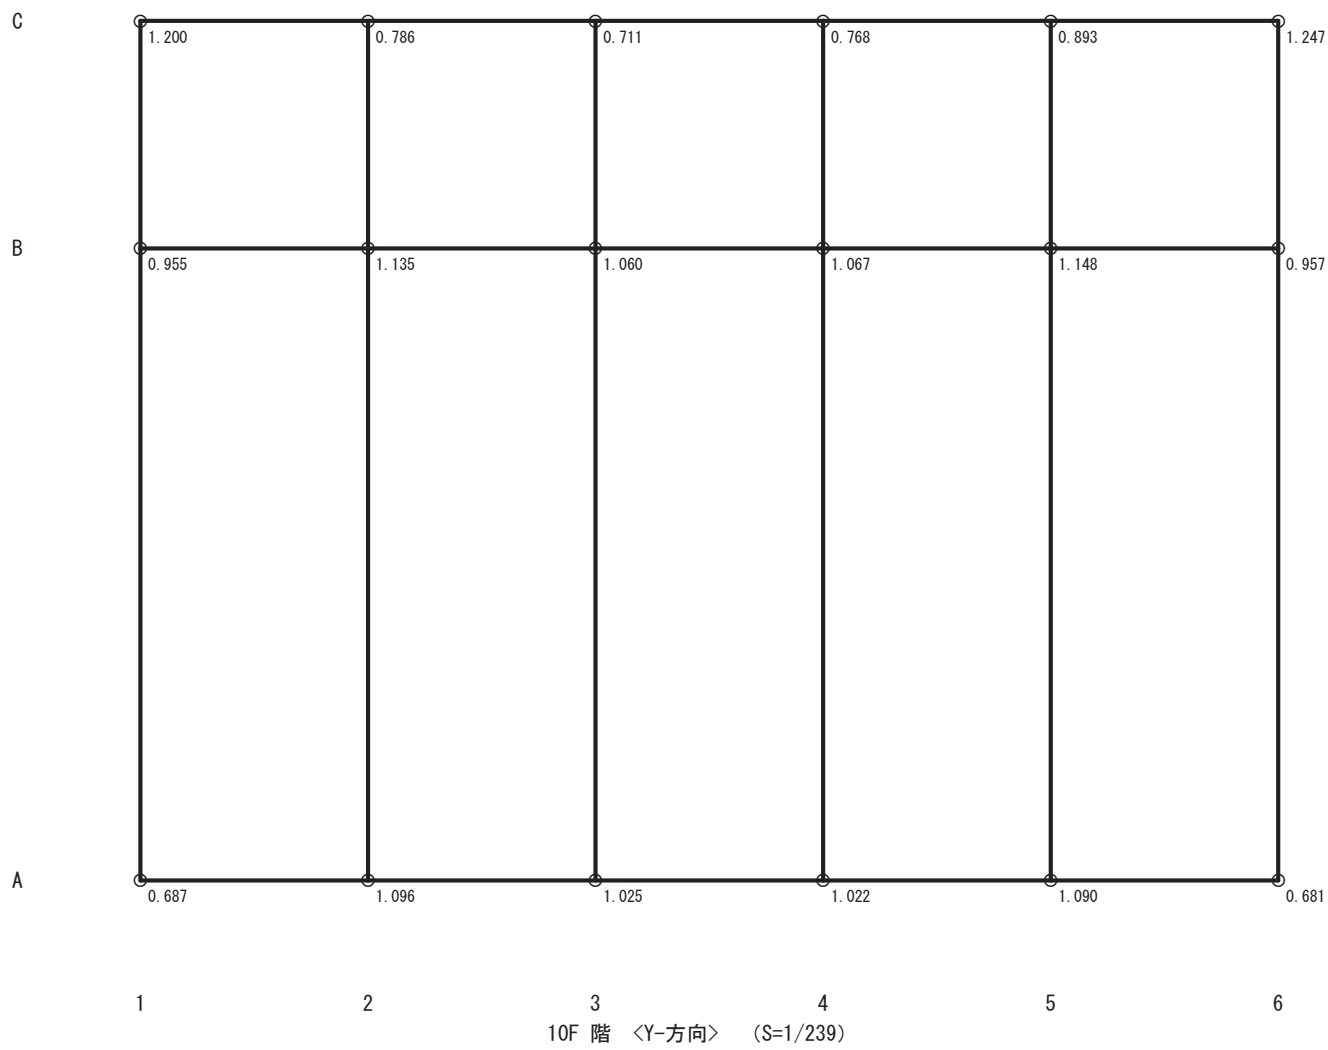


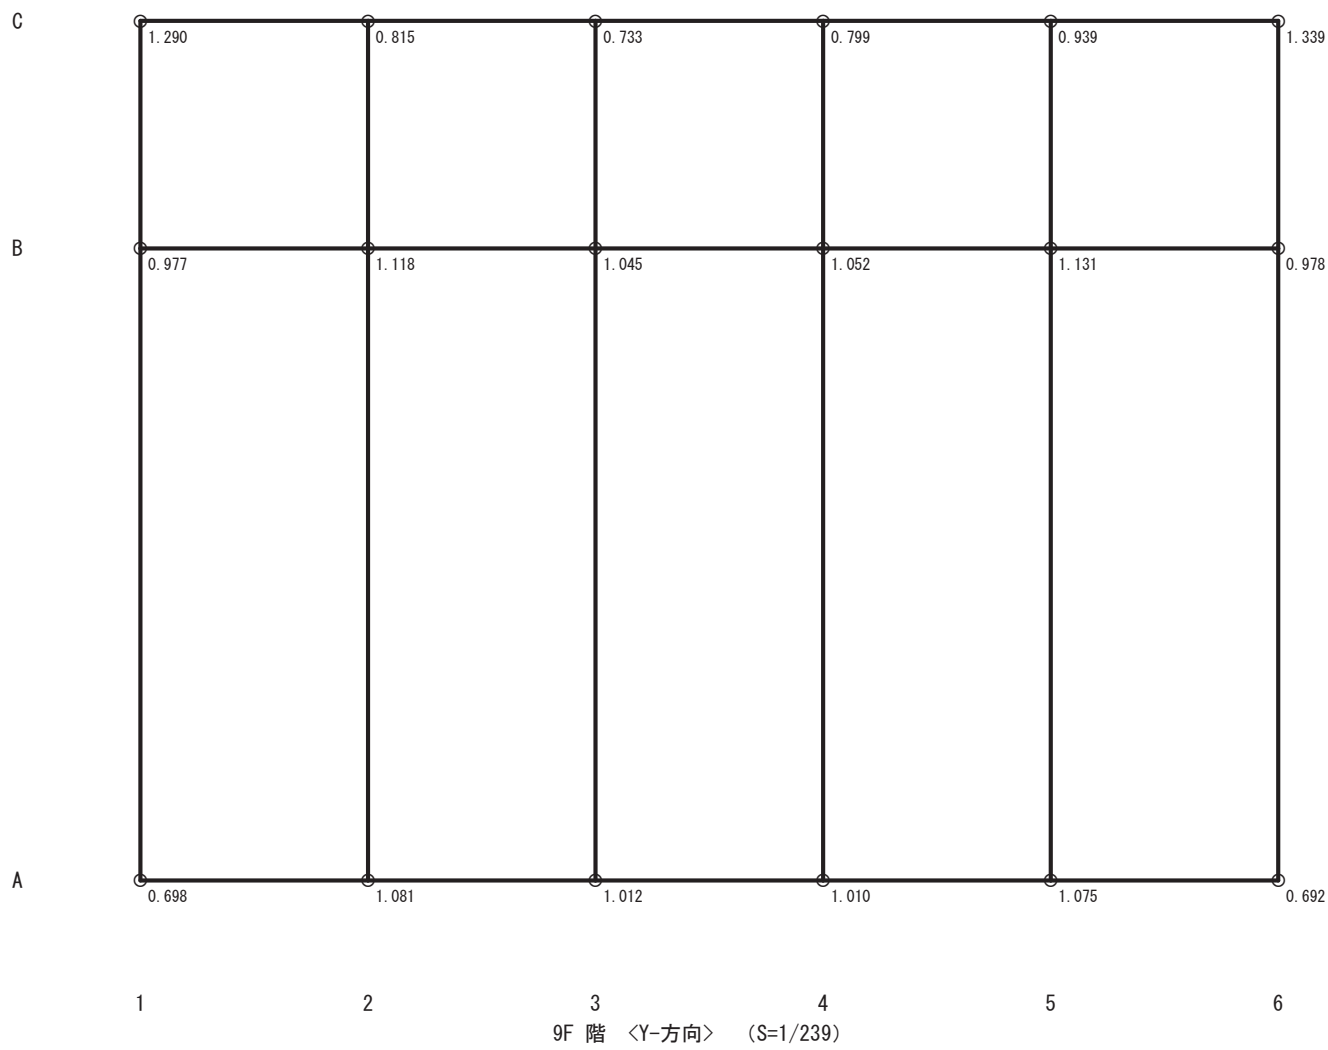


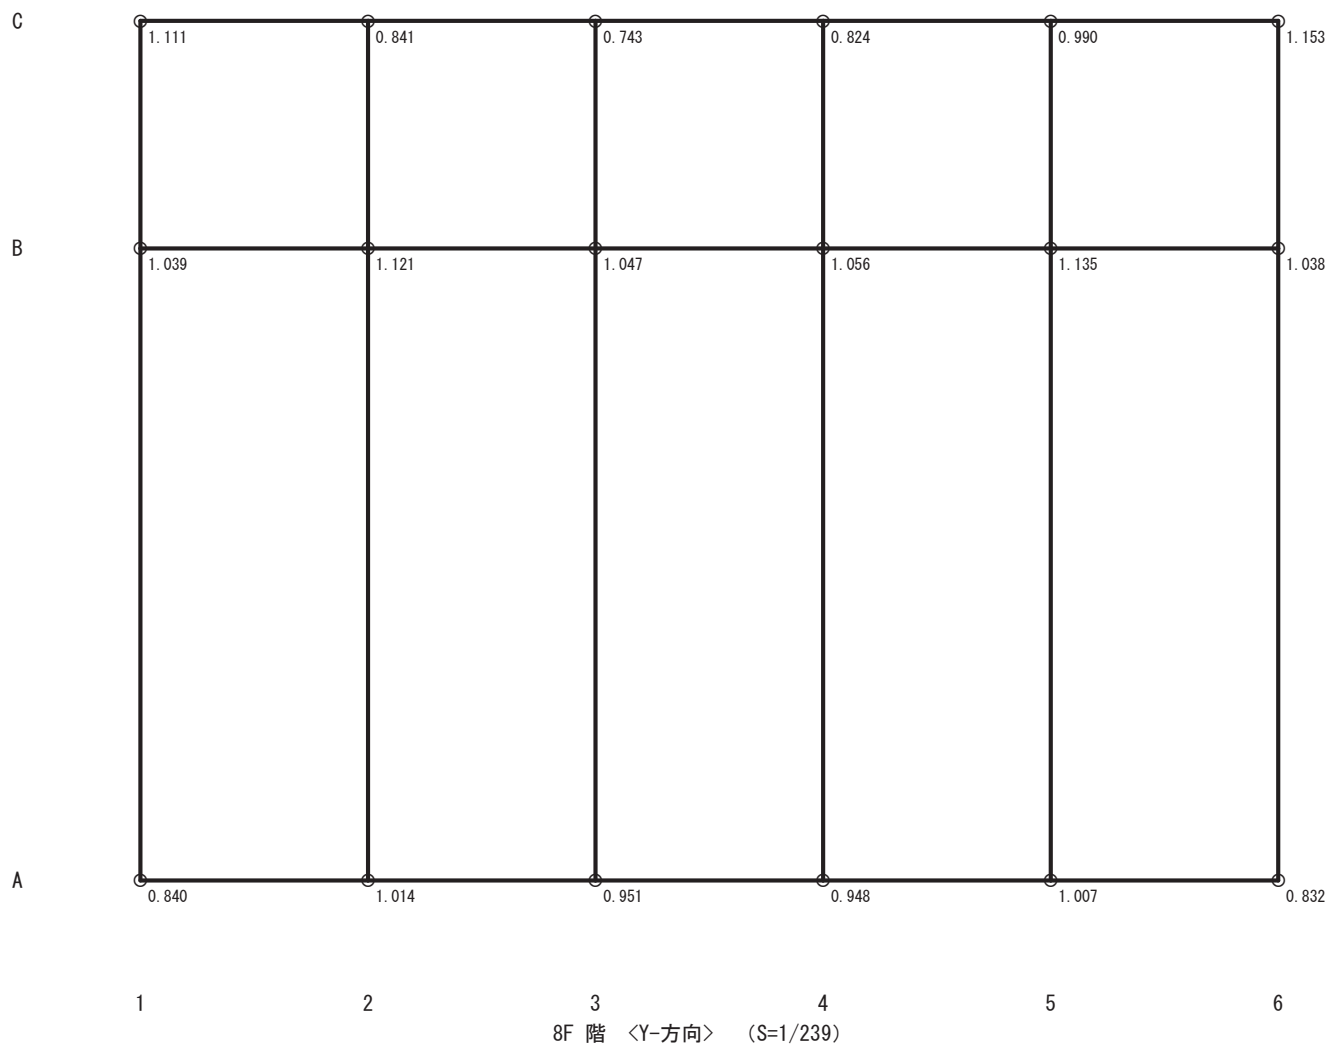


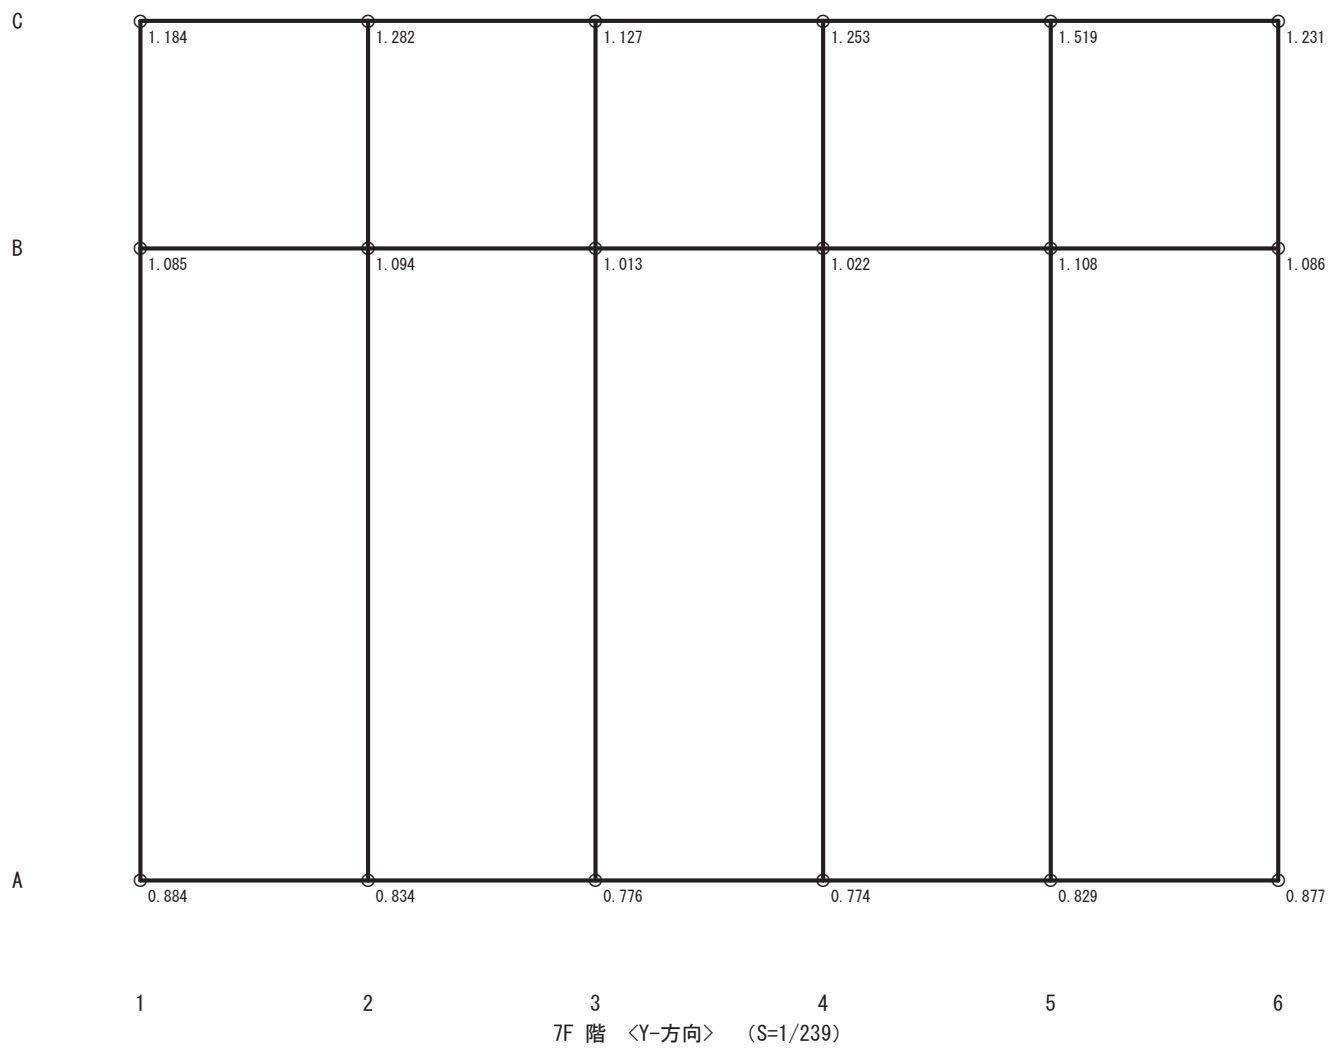


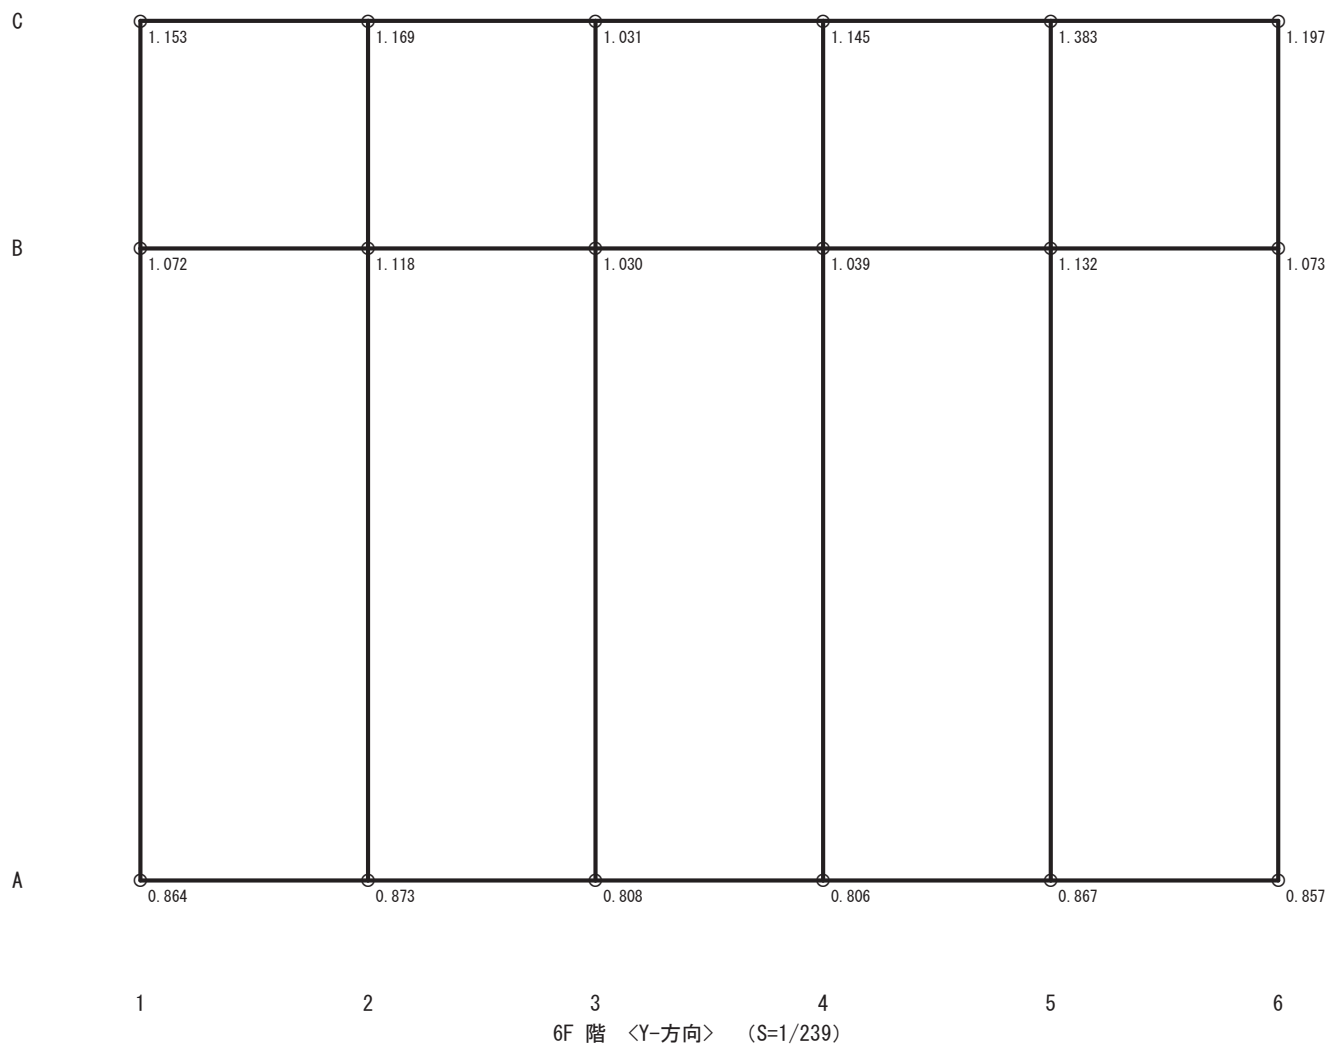


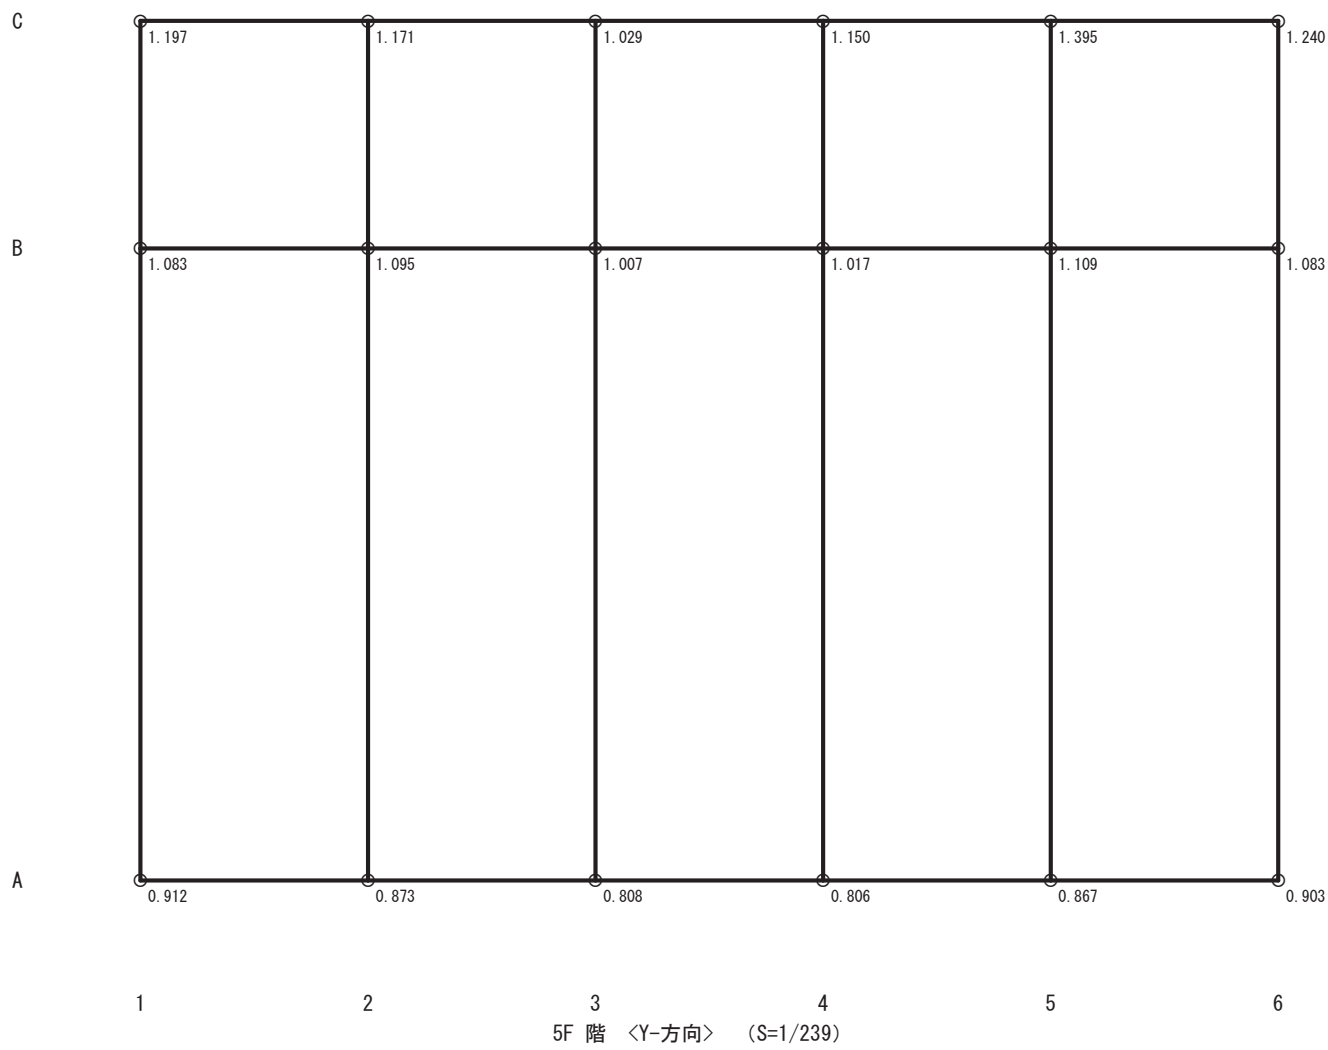

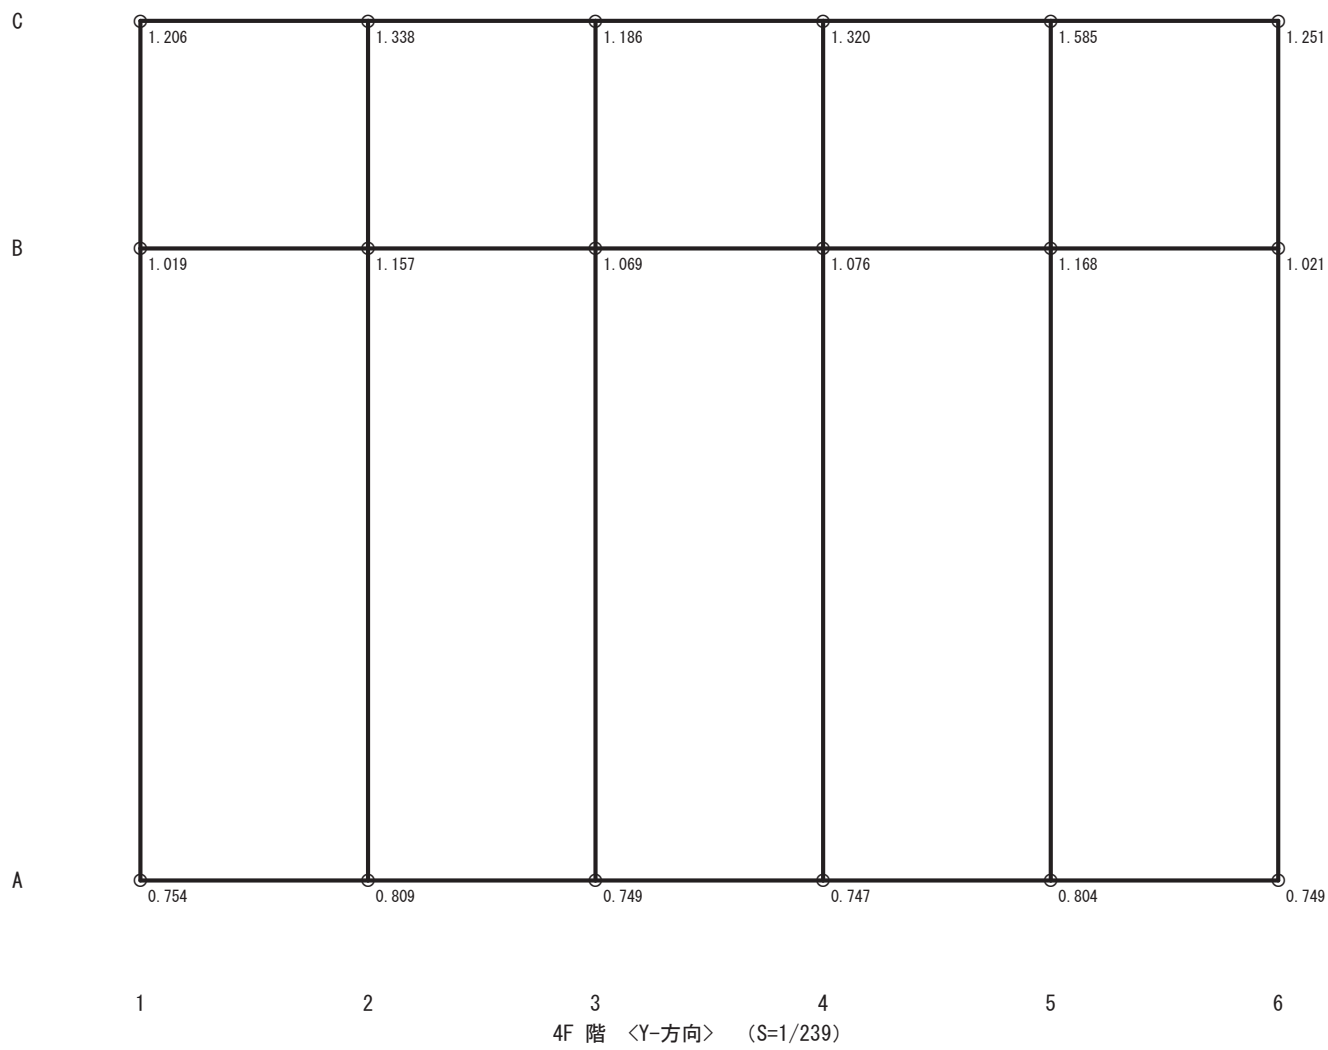

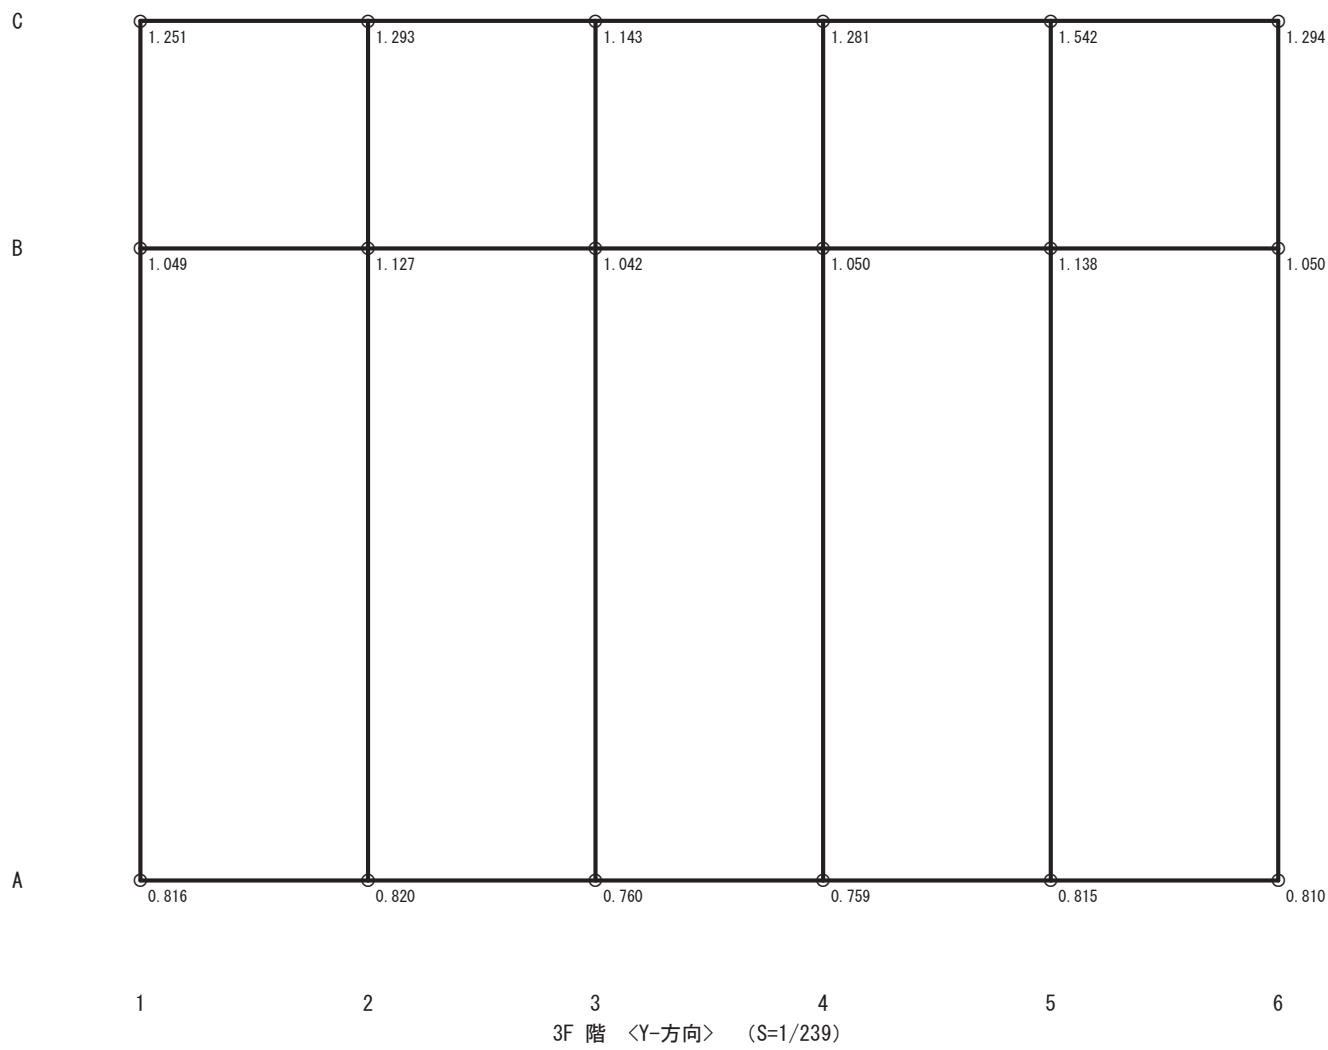


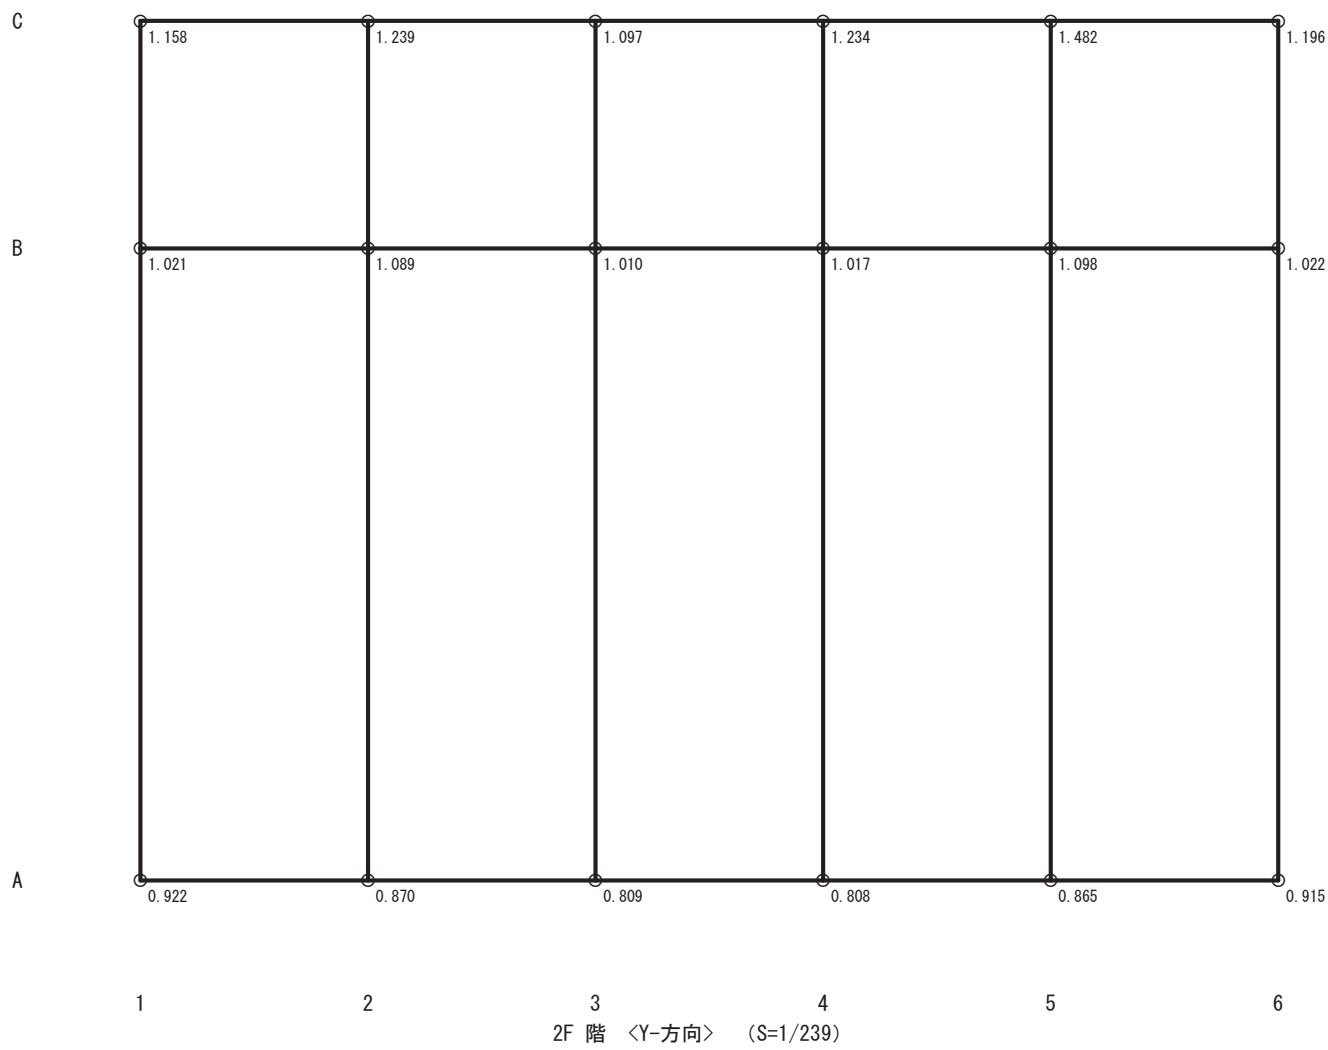


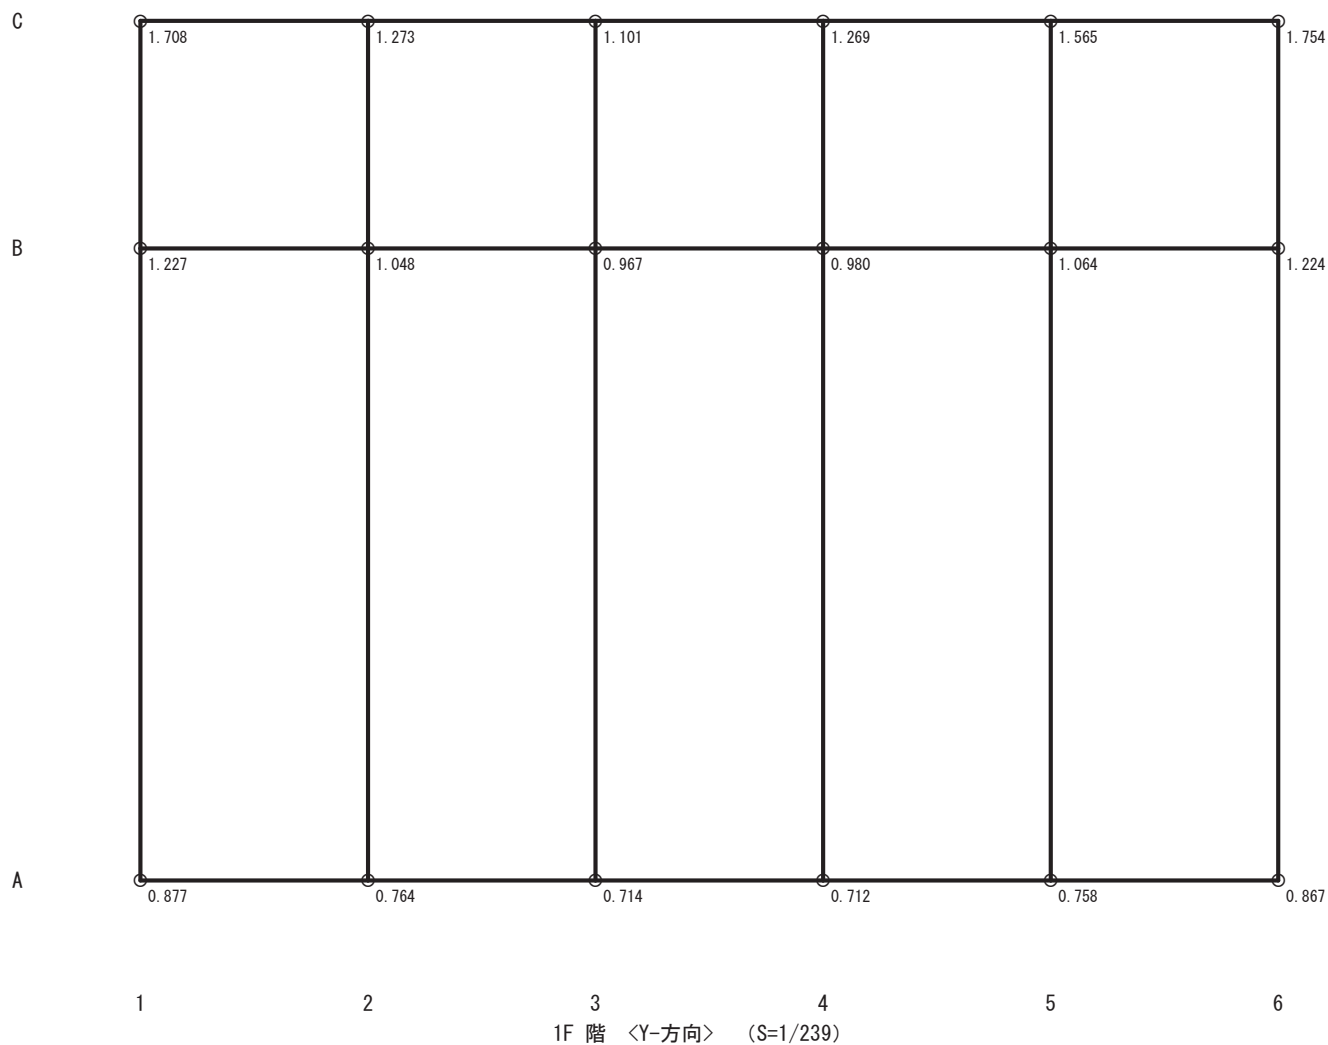


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

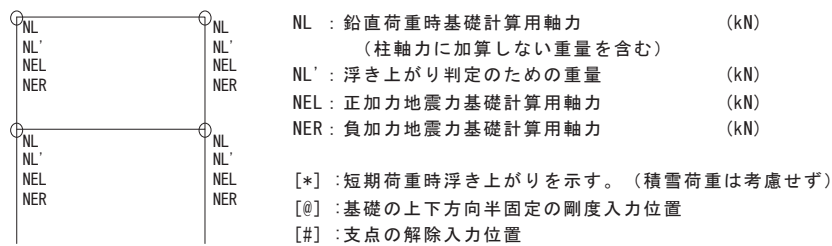

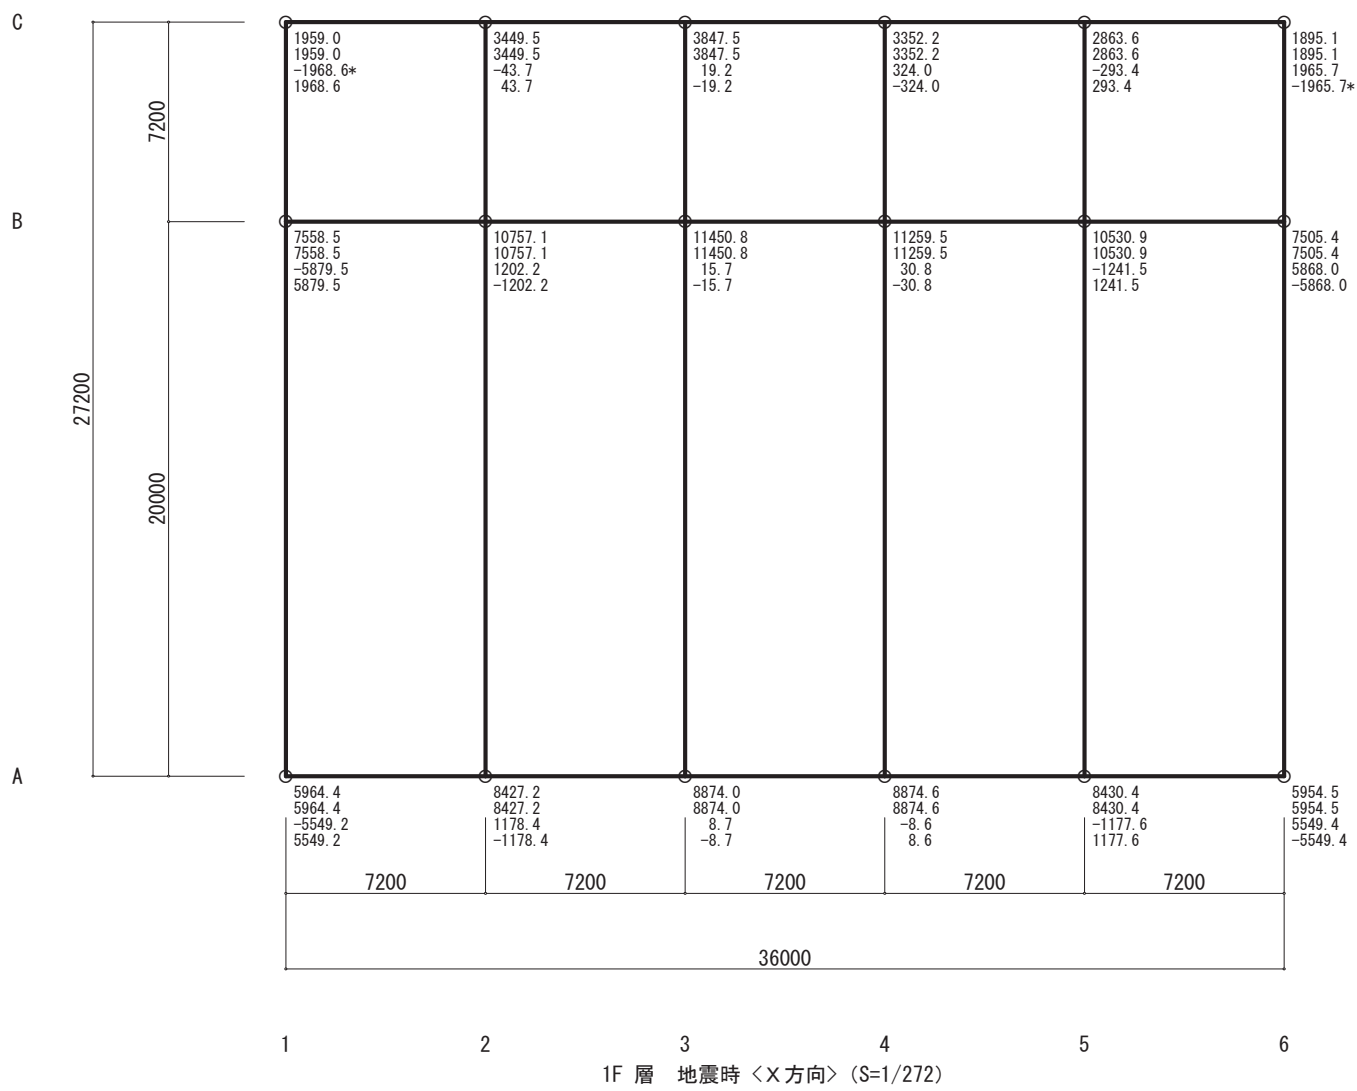

Σ = 122954.2

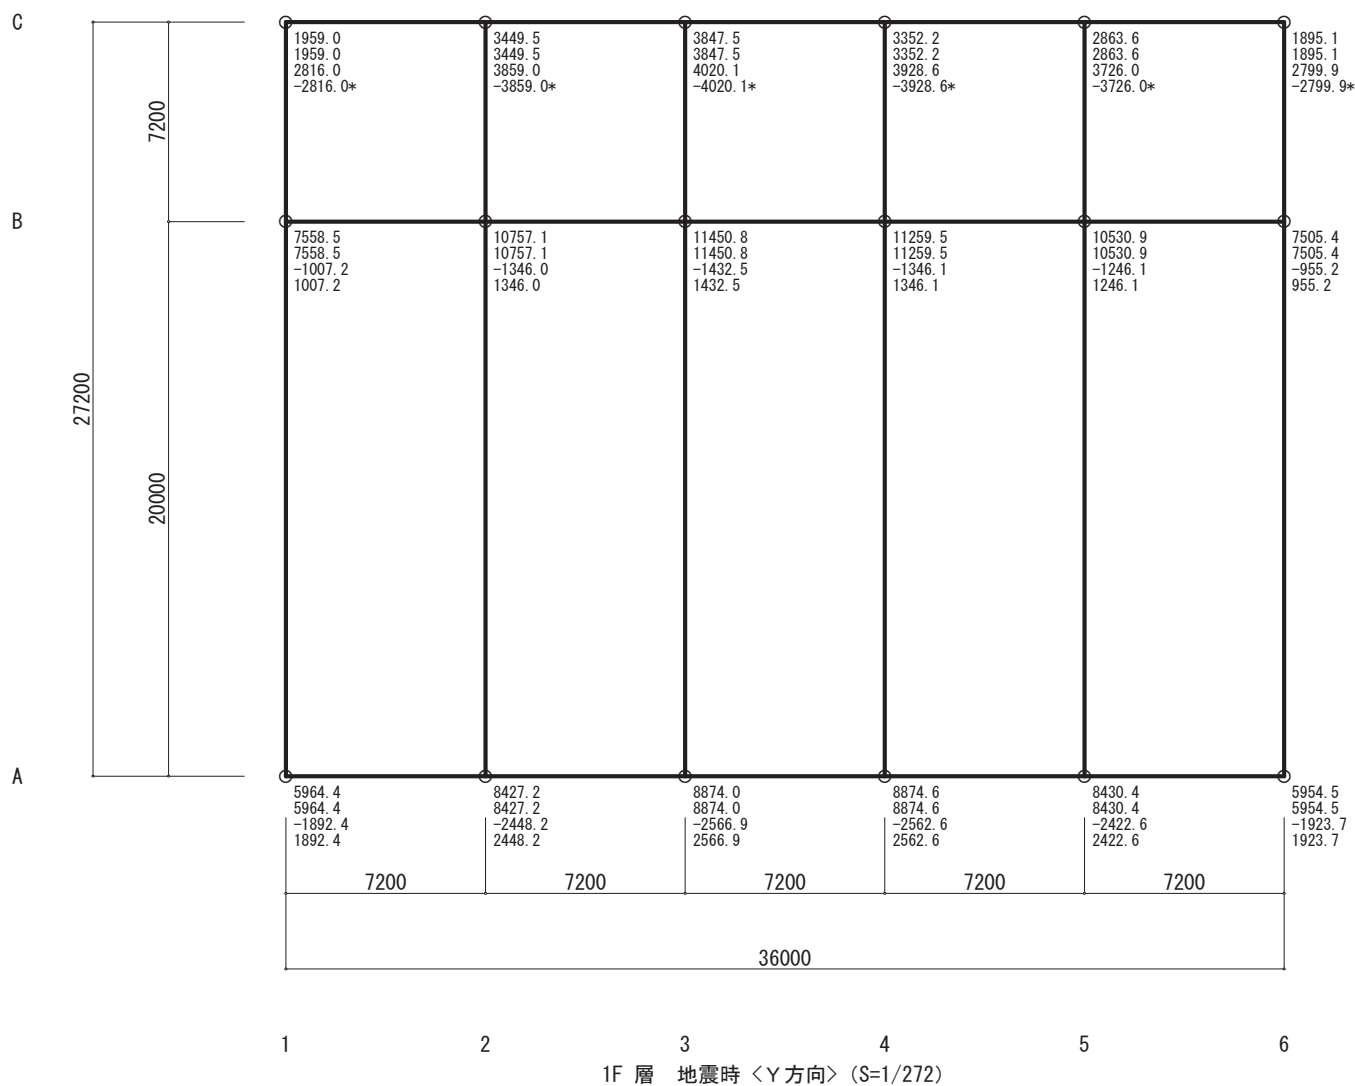

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 <X方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1958.96	3449.49	3847.45	3352.25	2863.61	1895.14
	NL'	1958.96	3449.49	3847.45	3352.25	2863.61	1895.14
	NEL	-1968.60*	-43.69	19.19	324.03	-293.42	1965.70
	NER	1968.60	43.69	-19.19	-324.03	293.42	-1965.70*
B	NL	7558.46	10757.10	11450.81	11259.51	10530.89	7505.42
	NL'	7558.46	10757.10	11450.81	11259.51	10530.89	7505.42
	NEL	-5879.53	1202.19	15.69	30.78	-1241.50	5868.00
	NER	5879.53	-1202.19	-15.69	-30.78	1241.50	-5868.00
A	NL	5964.38	8427.21	8874.02	8874.63	8430.36	5954.52
	NL'	5964.38	8427.21	8874.02	8874.63	8430.36	5954.52
	NEL	-5549.21	1178.42	8.74	-8.63	-1177.59	5549.43
	NER	5549.21	-1178.42	-8.74	8.63	1177.59	-5549.43

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1958.96	3449.49	3847.45	3352.25	2863.61	1895.14
	NL'	1958.96	3449.49	3847.45	3352.25	2863.61	1895.14
	NEL	2815.98	3858.97	4020.06	3928.59	3726.03	2799.90
	NER	-2815.98*	-3858.97*	-4020.06*	-3928.59*	-3726.03*	-2799.90*
B	NL	7558.46	10757.10	11450.81	11259.51	10530.89	7505.42
	NL'	7558.46	10757.10	11450.81	11259.51	10530.89	7505.42
	NEL	-1007.19	-1346.00	-1432.54	-1346.12	-1246.14	-955.18
	NER	1007.19	1346.00	1432.54	1346.12	1246.14	955.18
A	NL	5964.38	8427.21	8874.02	8874.63	8430.36	5954.52
	NL'	5964.38	8427.21	8874.02	8874.63	8430.36	5954.52
	NEL	-1892.41	-2448.18	-2566.90	-2562.56	-2422.65	-1923.67
	NER	1892.41	2448.18	2566.90	2562.56	2422.65	1923.67

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.6784	400.0	1/ 590	364	1.622	1.000
12F	0.9547	400.0	1/ 419		1.153	1.000
11F	1.1711	400.0	1/ 342		0.940	1.000
10F	1.3032	400.0	1/ 307		0.844	1.000
9F	1.4438	400.0	1/ 277		0.762	1.000
8F	1.4618	400.0	1/ 274		0.753	1.000
7F	1.2959	400.0	1/ 309		0.849	1.000
6F	1.3369	400.0	1/ 299		0.823	1.000
5F	1.3630	400.0	1/ 293		0.807	1.000
4F	1.2119	400.0	1/ 330		0.908	1.000
3F	1.2016	400.0	1/ 333		0.916	1.000
2F	1.1085	400.0	1/ 361		0.993	1.000
1F	0.6743	400.0	1/ 593		1.632	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
13F	0.8971	400.0	1/ 446	290	1.540	1.000
12F	1.2436	400.0	1/ 322		1.111	1.000
11F	1.4678	400.0	1/ 273		0.941	1.000
10F	1.5667	400.0	1/ 255		0.882	1.000
9F	1.7159	400.0	1/ 233		0.805	1.000
8F	1.7462	400.0	1/ 229		0.791	1.000
7F	1.6082	400.0	1/ 249		0.859	1.000
6F	1.6607	400.0	1/ 241		0.832	1.000
5F	1.7012	400.0	1/ 235		0.812	1.000
4F	1.5627	400.0	1/ 256		0.884	1.000
3F	1.5412	400.0	1/ 260		0.896	1.000
2F	1.3957	400.0	1/ 287		0.990	1.000
1F	0.8336	400.0	1/ 480		1.657	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
13F	1347. 1	1290. 0	57. 1	1477. 2	0. 039	1. 000
12F	1343. 3	1257. 4	85. 9	1486. 8	0. 058	1. 000
11F	1339. 5	1284. 3	55. 1	1497. 7	0. 037	1. 000
10F	1337. 0	1306. 9	30. 0	1496. 7	0. 020	1. 000
9F	1335. 2	1305. 3	29. 9	1505. 7	0. 020	1. 000
8F	1333. 9	1275. 9	58. 1	1507. 3	0. 039	1. 000
7F	1333. 6	1302. 6	31. 0	1511. 7	0. 020	1. 000
6F	1333. 8	1290. 1	43. 7	1506. 5	0. 029	1. 000
5F	1333. 7	1283. 0	50. 7	1509. 5	0. 034	1. 000
4F	1334. 1	1295. 7	38. 4	1483. 2	0. 026	1. 000
3F	1334. 7	1288. 2	46. 5	1491. 8	0. 031	1. 000
2F	1335. 1	1277. 9	57. 2	1497. 7	0. 038	1. 000
1F	1335. 8	1299. 1	36. 7	1539. 5	0. 024	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
13F	1800. 0	1801. 5	1. 6	1699. 7	0. 001	1. 000
12F	1792. 9	1798. 2	5. 4	1697. 1	0. 003	1. 000
11F	1790. 1	1797. 8	7. 7	1677. 0	0. 005	1. 000
10F	1788. 7	1797. 5	8. 8	1641. 4	0. 005	1. 000
9F	1787. 8	1797. 4	9. 6	1641. 7	0. 006	1. 000
8F	1787. 3	1797. 5	10. 2	1647. 5	0. 006	1. 000
7F	1786. 9	1797. 3	10. 4	1684. 3	0. 006	1. 000
6F	1786. 5	1797. 0	10. 5	1679. 1	0. 006	1. 000
5F	1786. 3	1796. 9	10. 6	1686. 4	0. 006	1. 000
4F	1786. 1	1796. 0	9. 8	1684. 3	0. 006	1. 000
3F	1786. 0	1796. 1	10. 0	1689. 6	0. 006	1. 000
2F	1785. 9	1796. 2	10. 2	1680. 5	0. 006	1. 000
1F	1785. 8	1797. 6	11. 8	1711. 7	0. 007	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

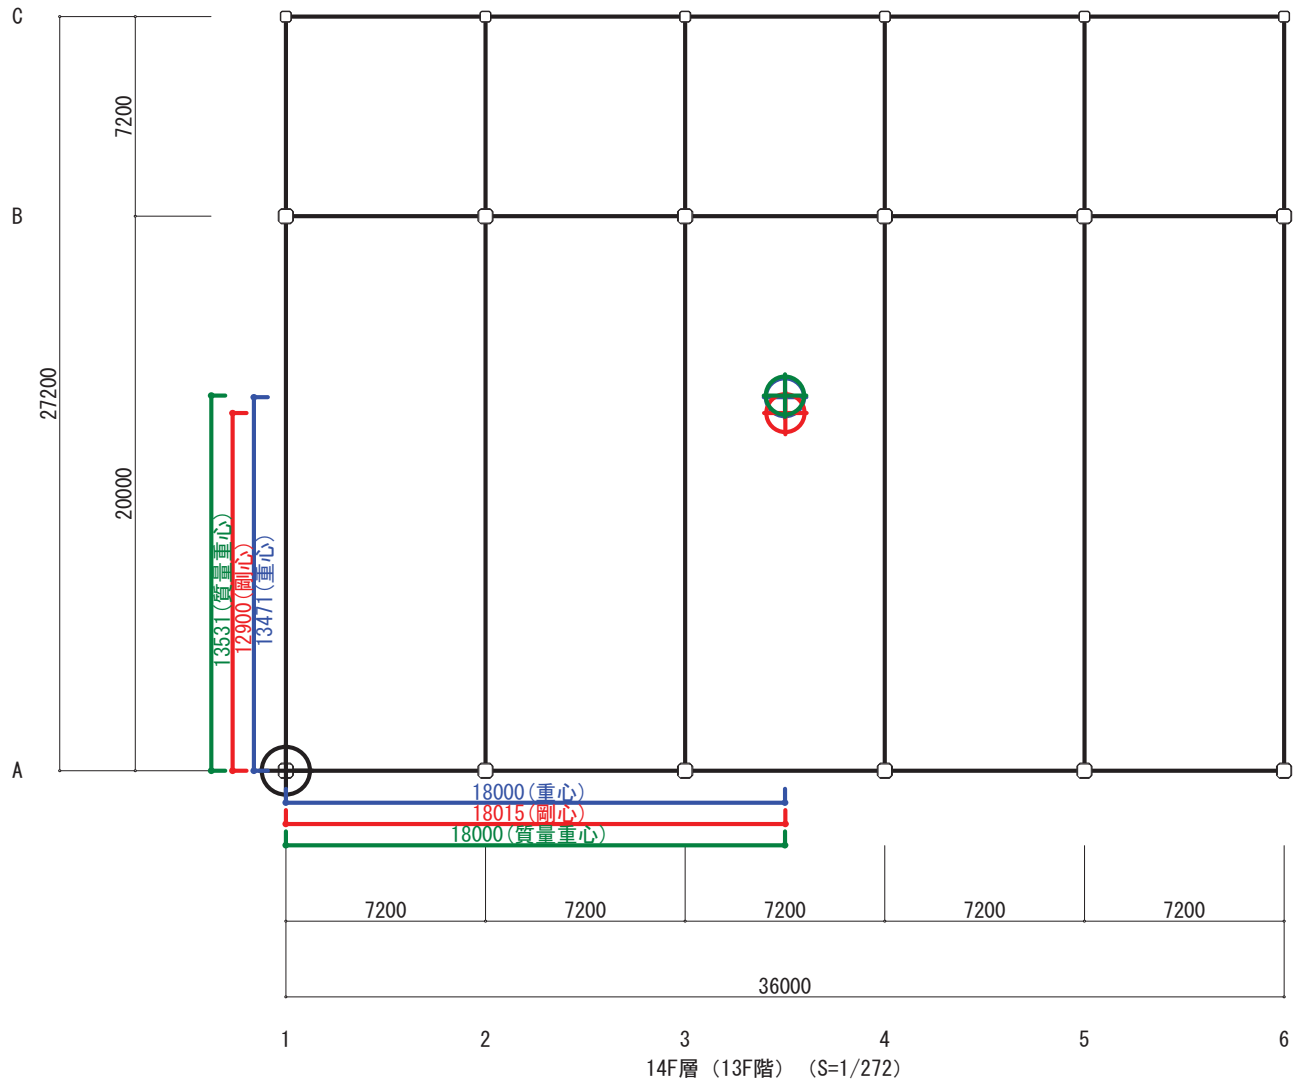


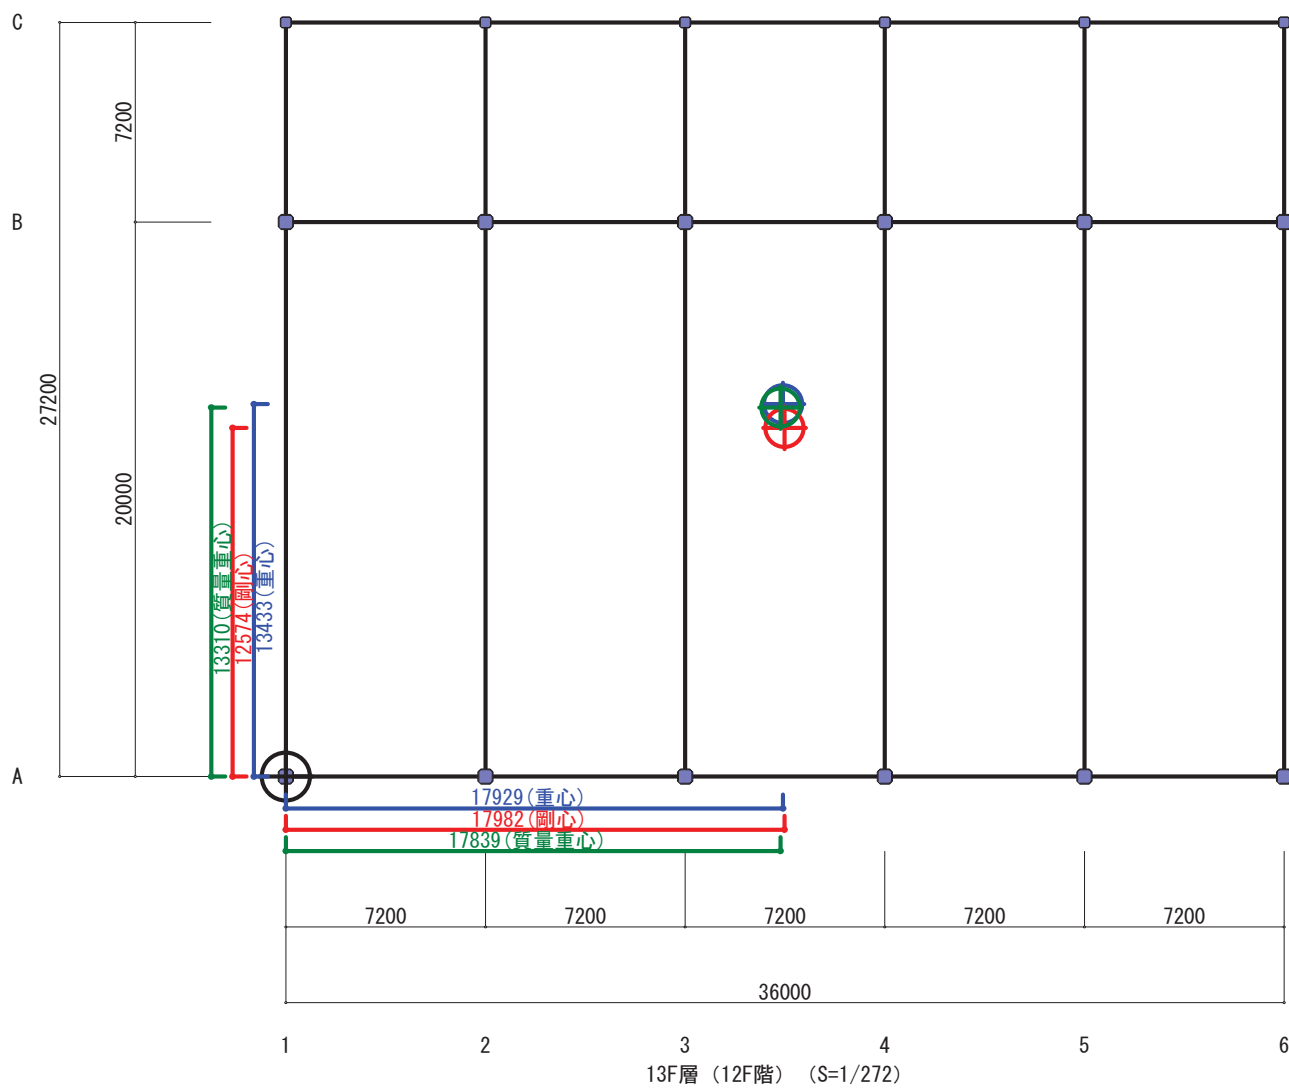


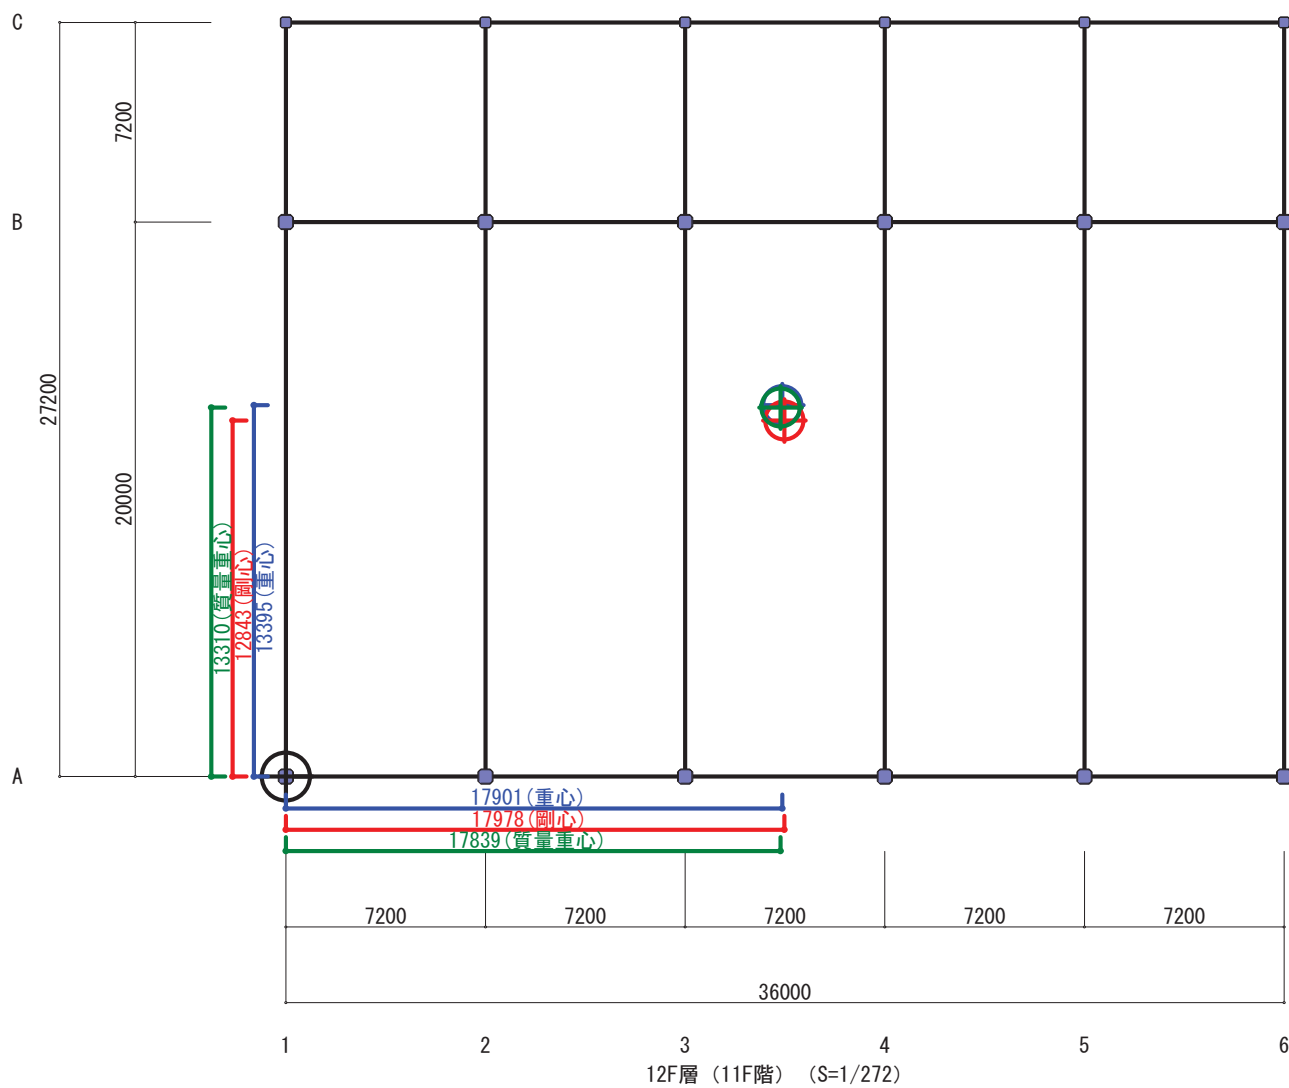


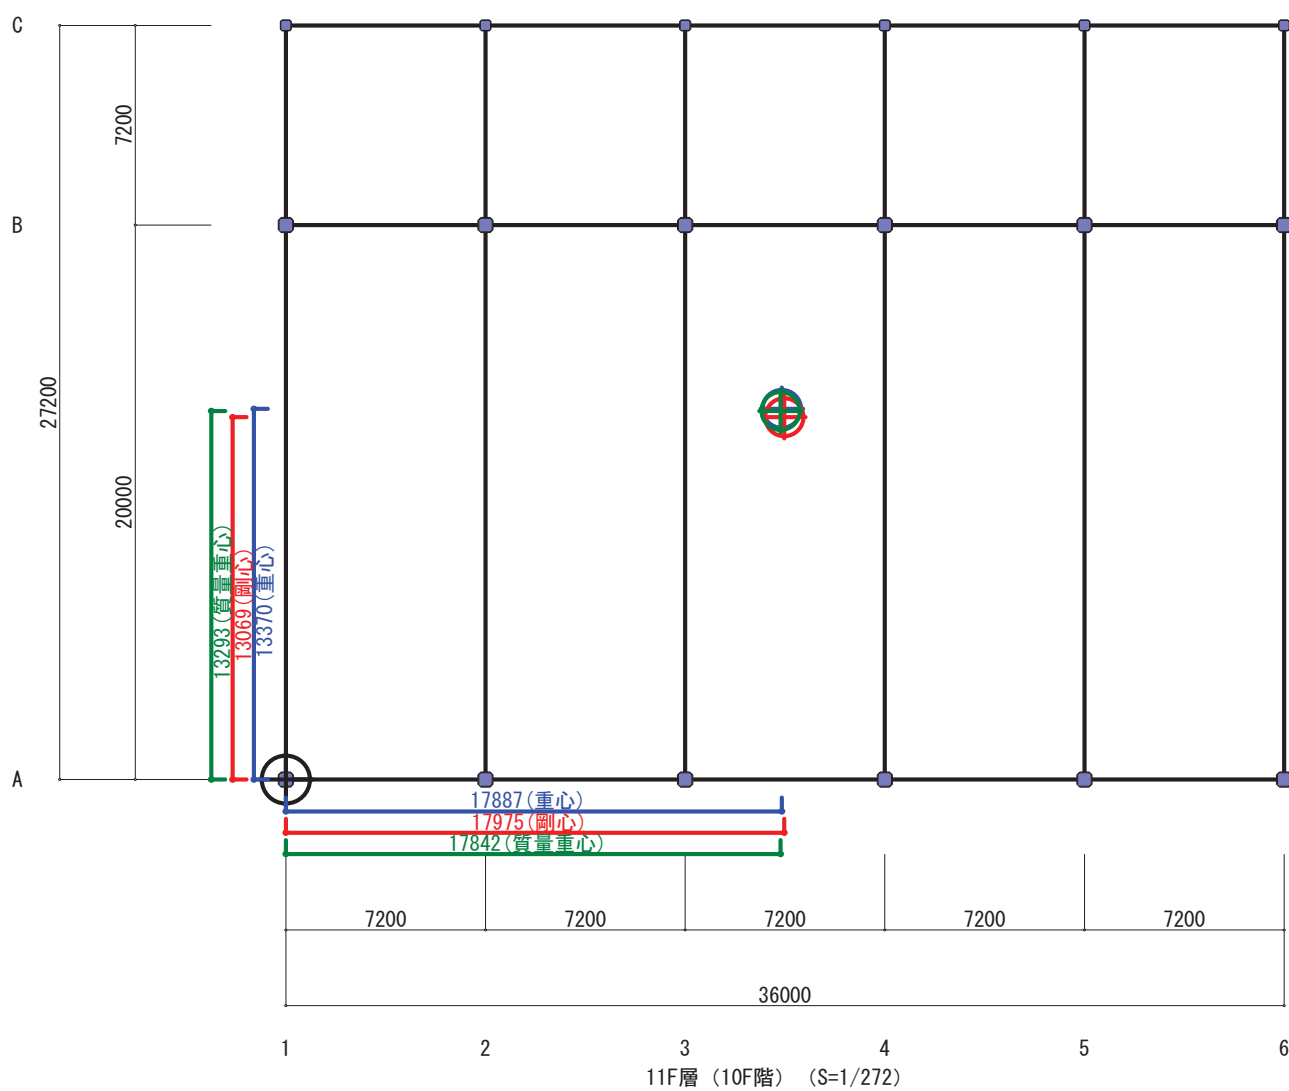


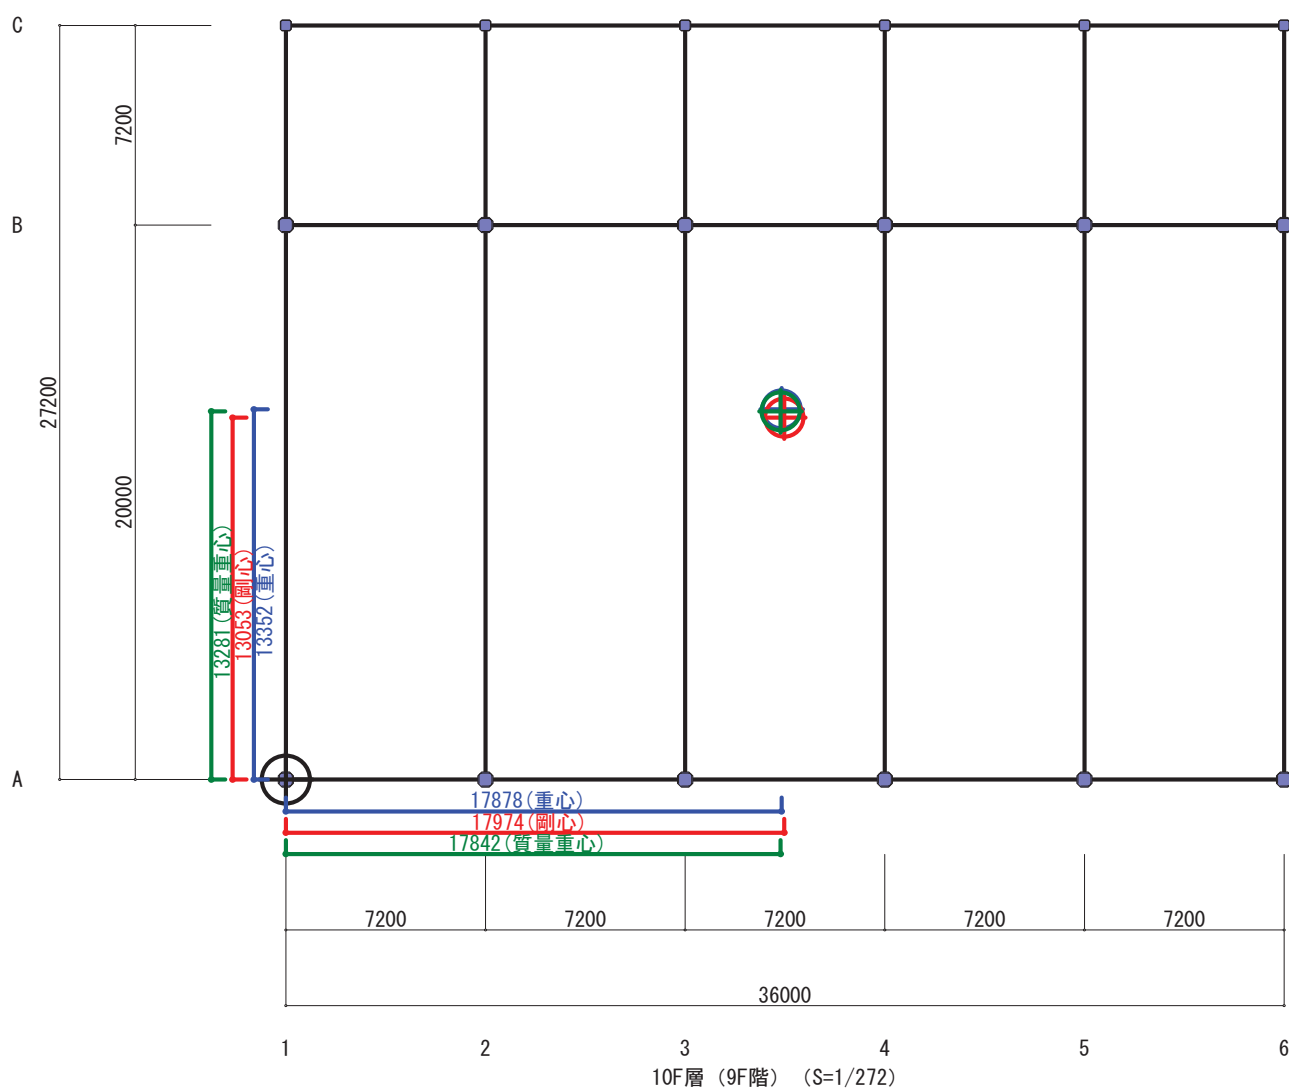


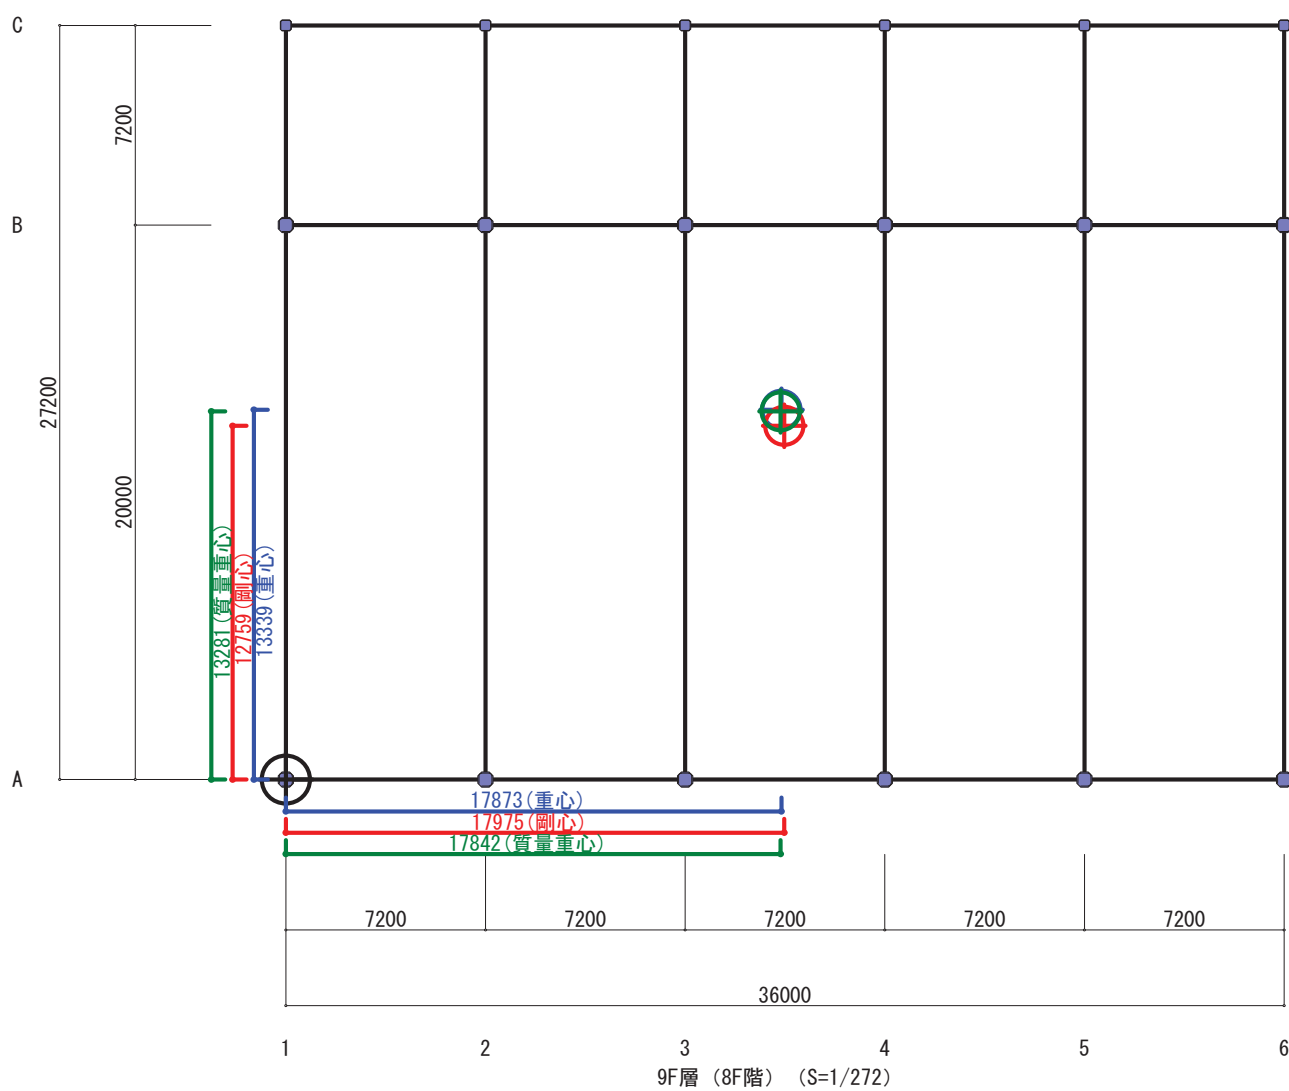


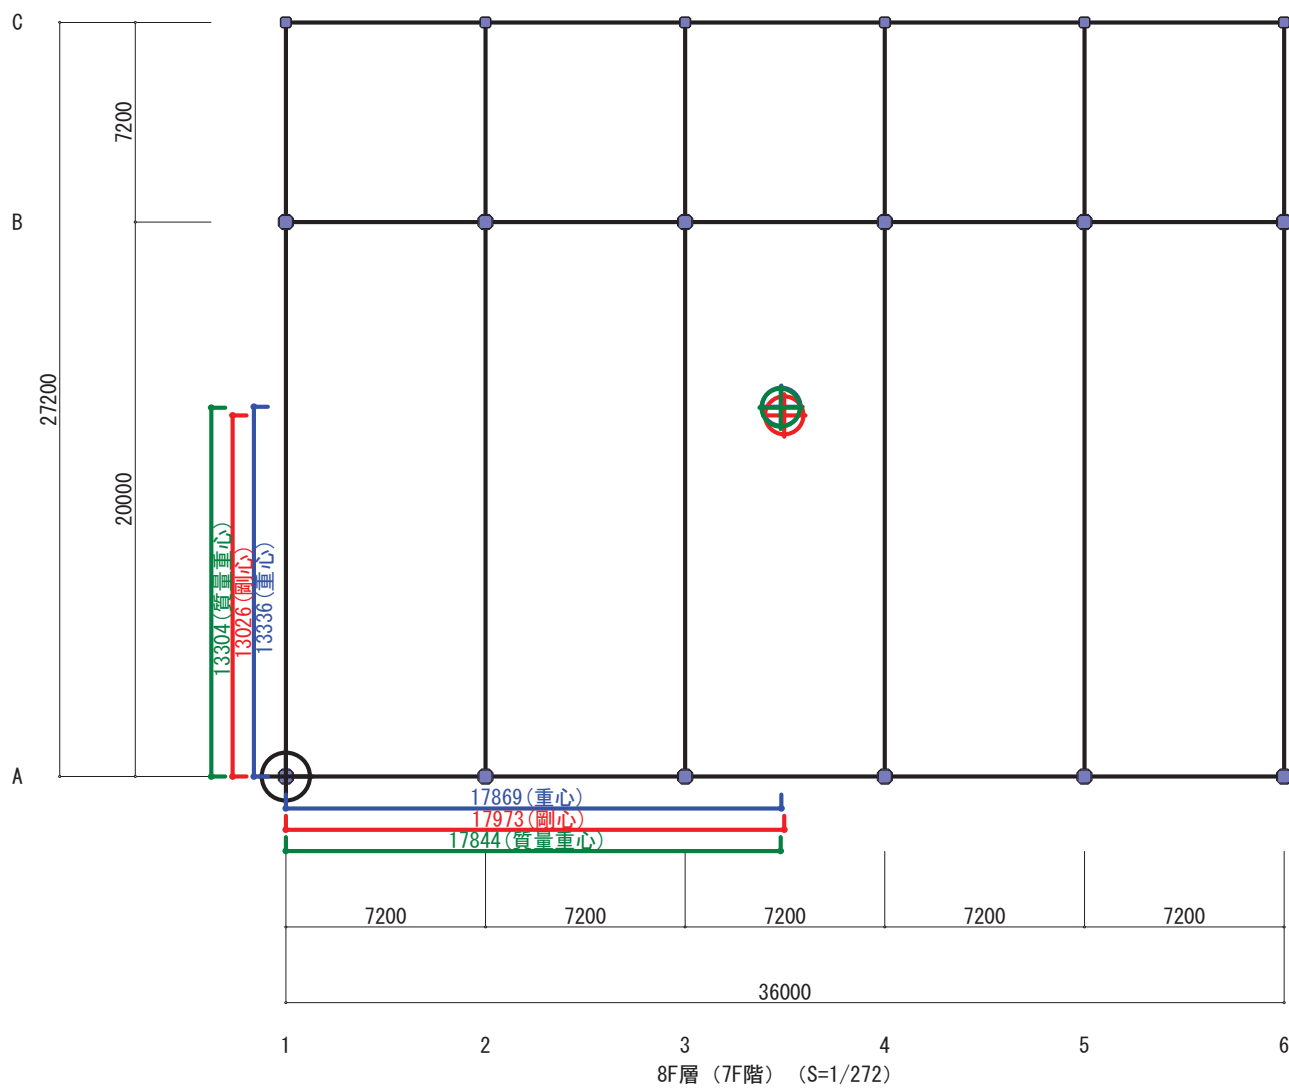


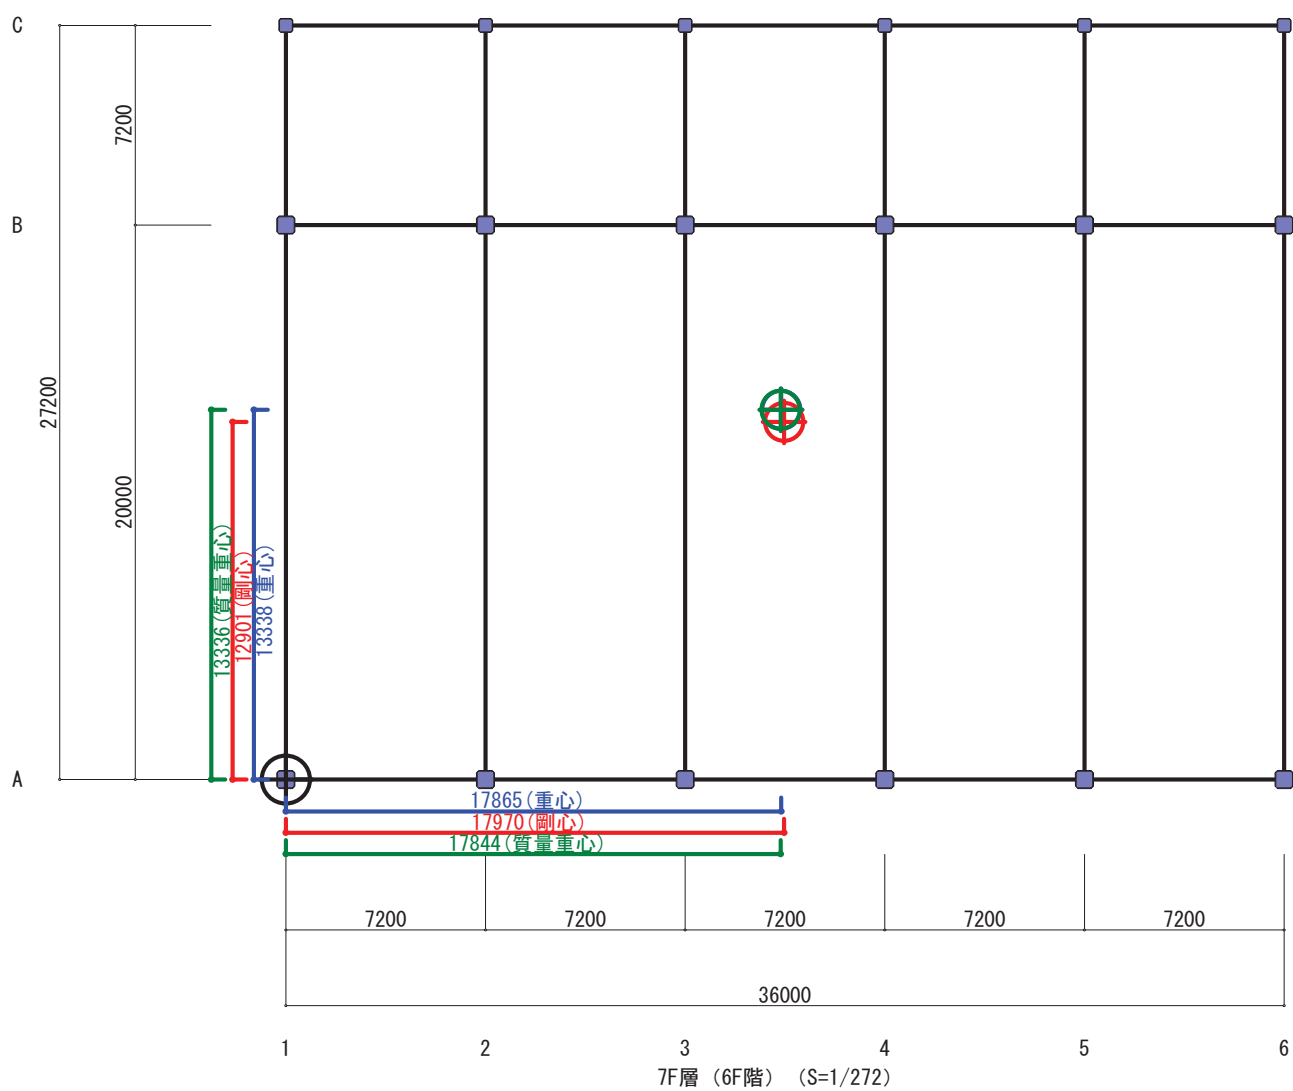


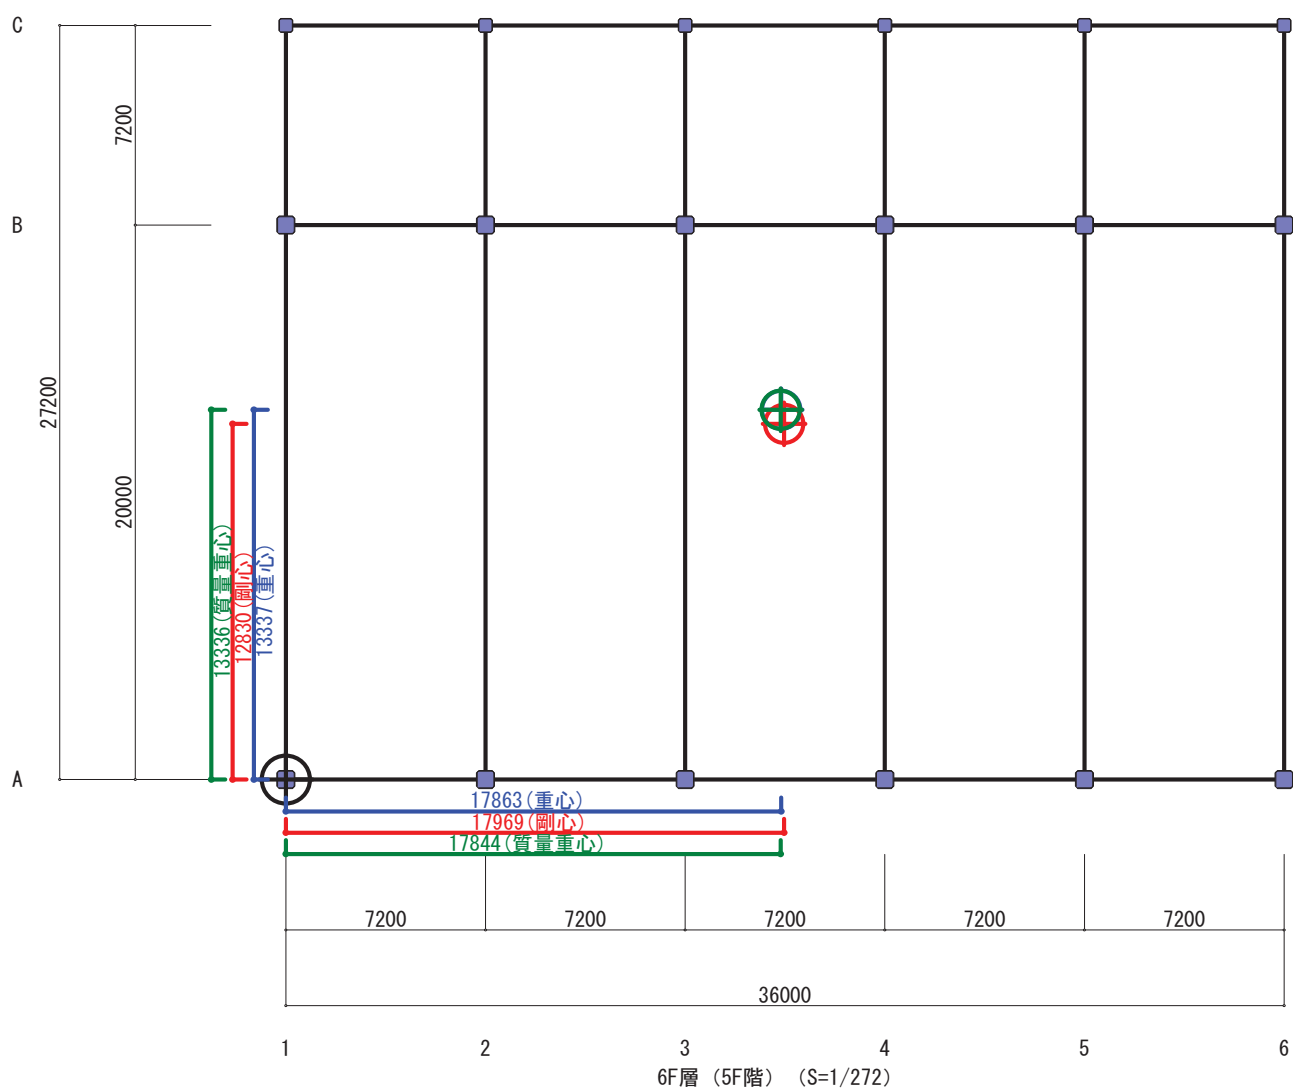

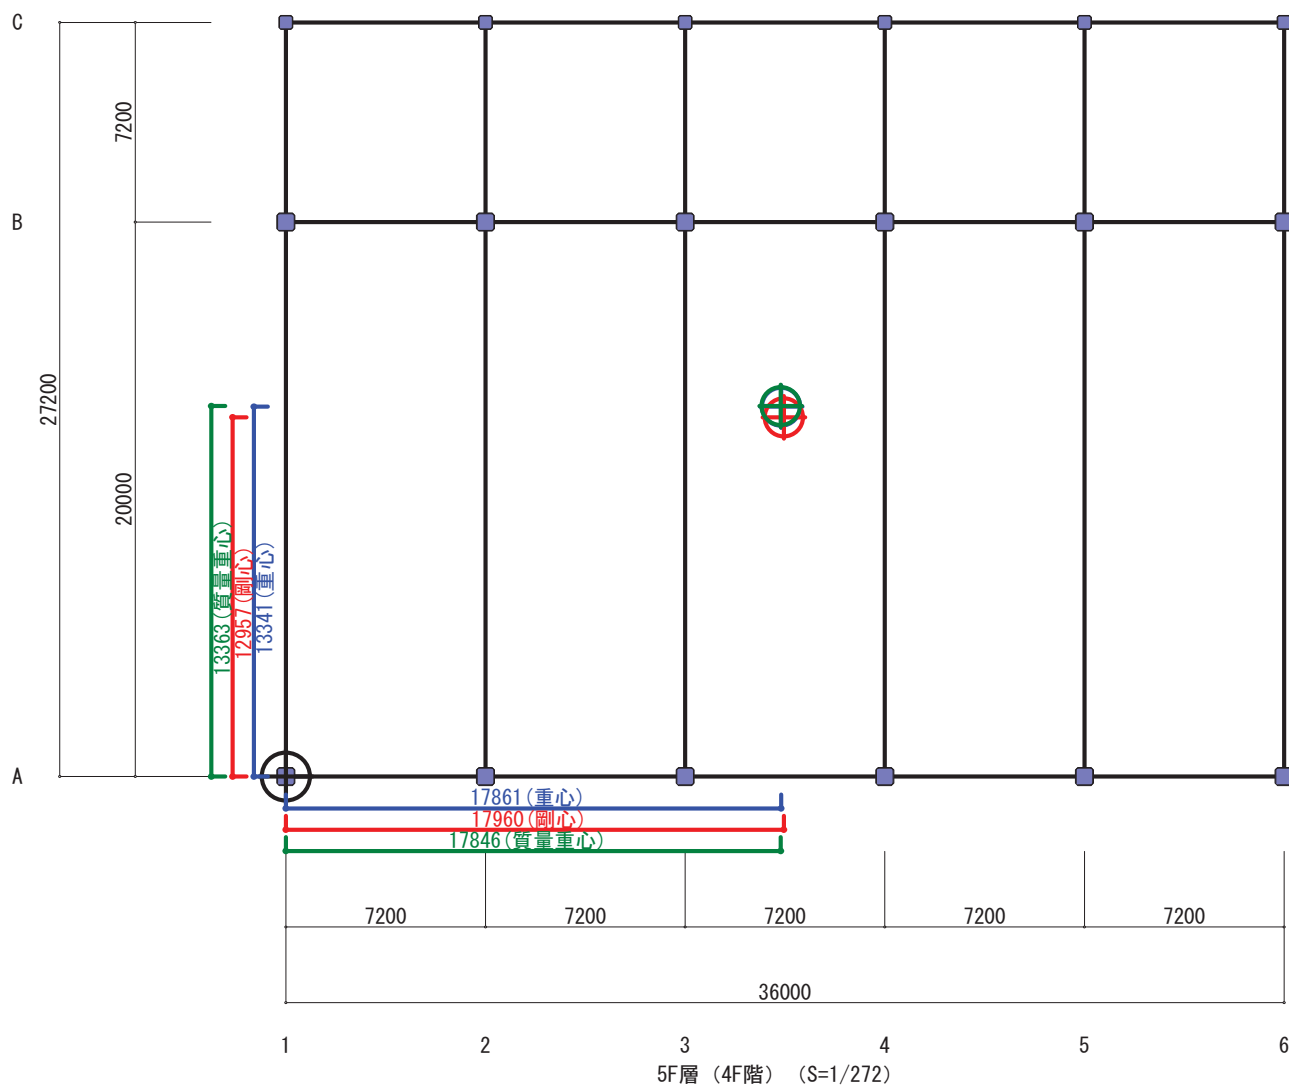

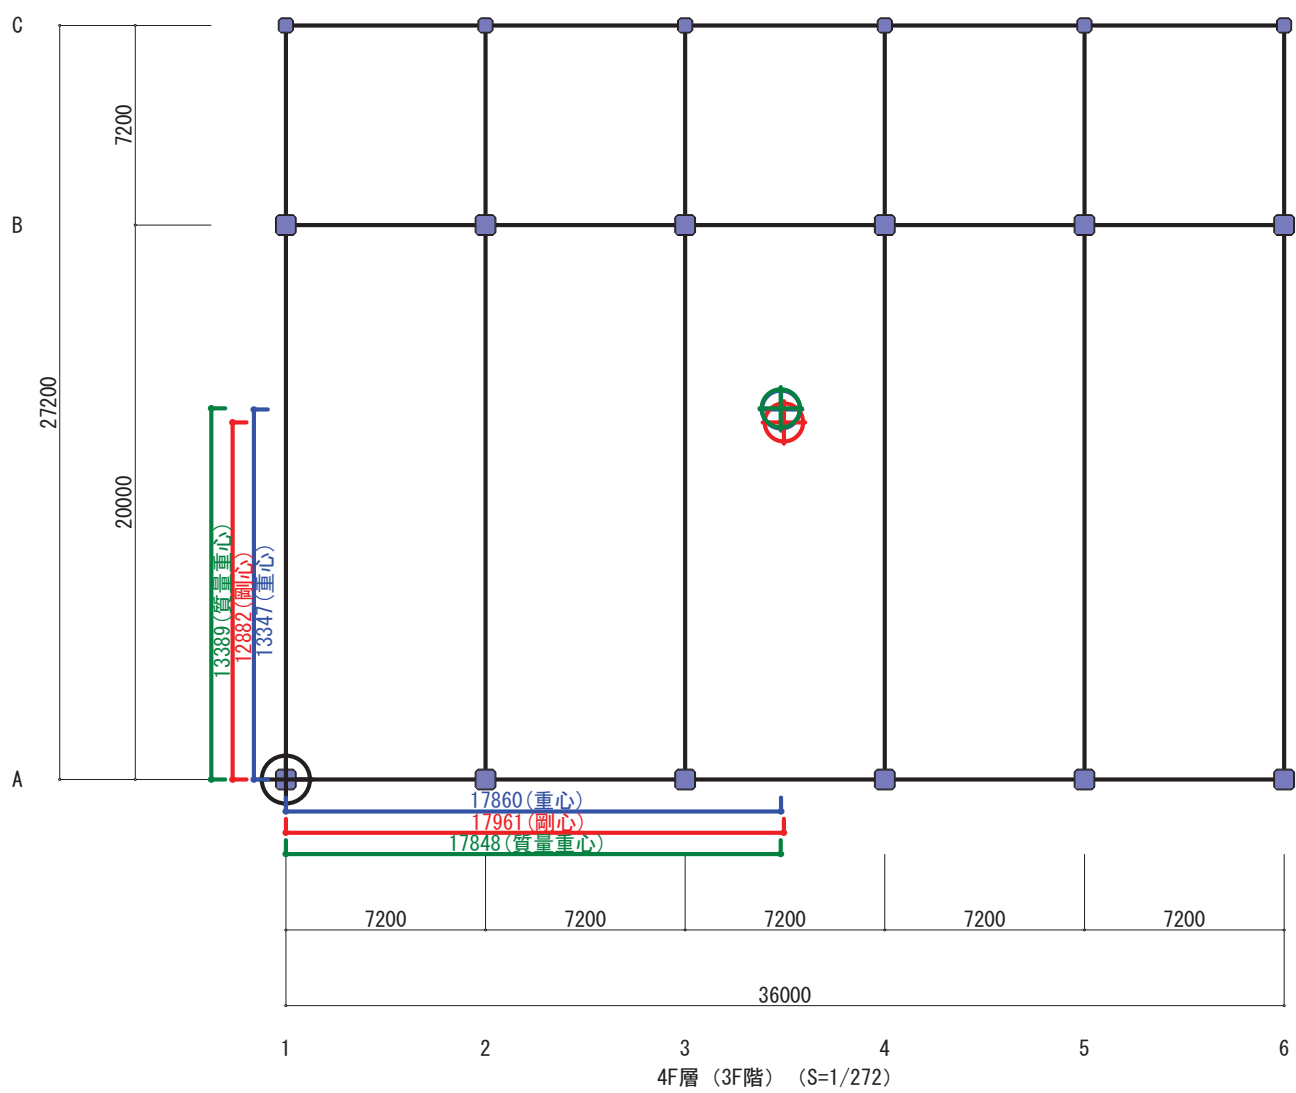

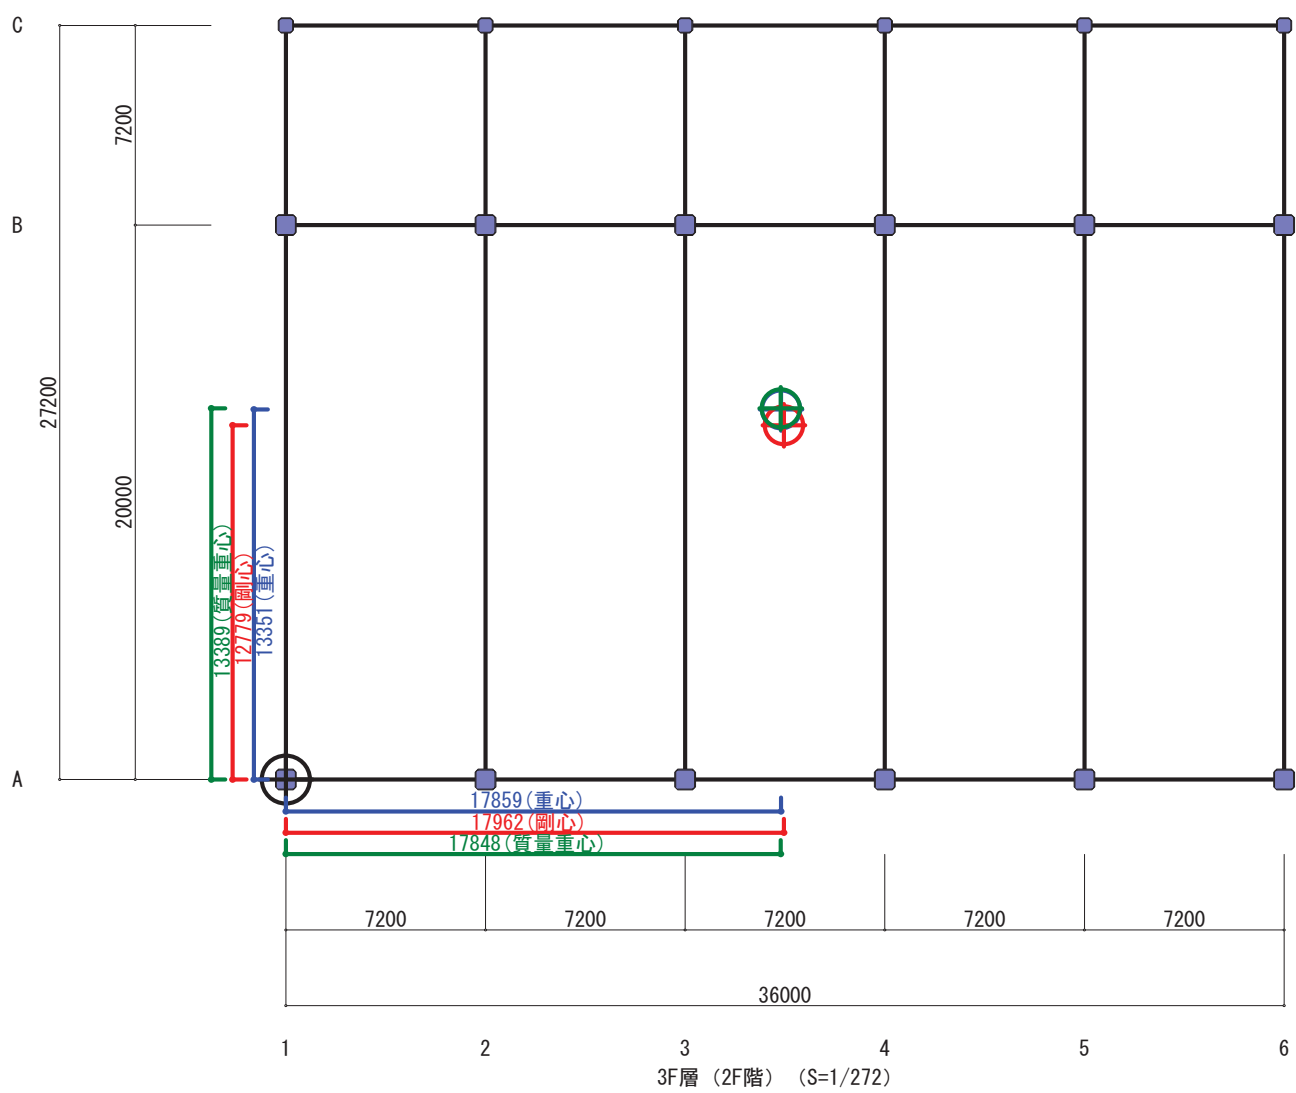

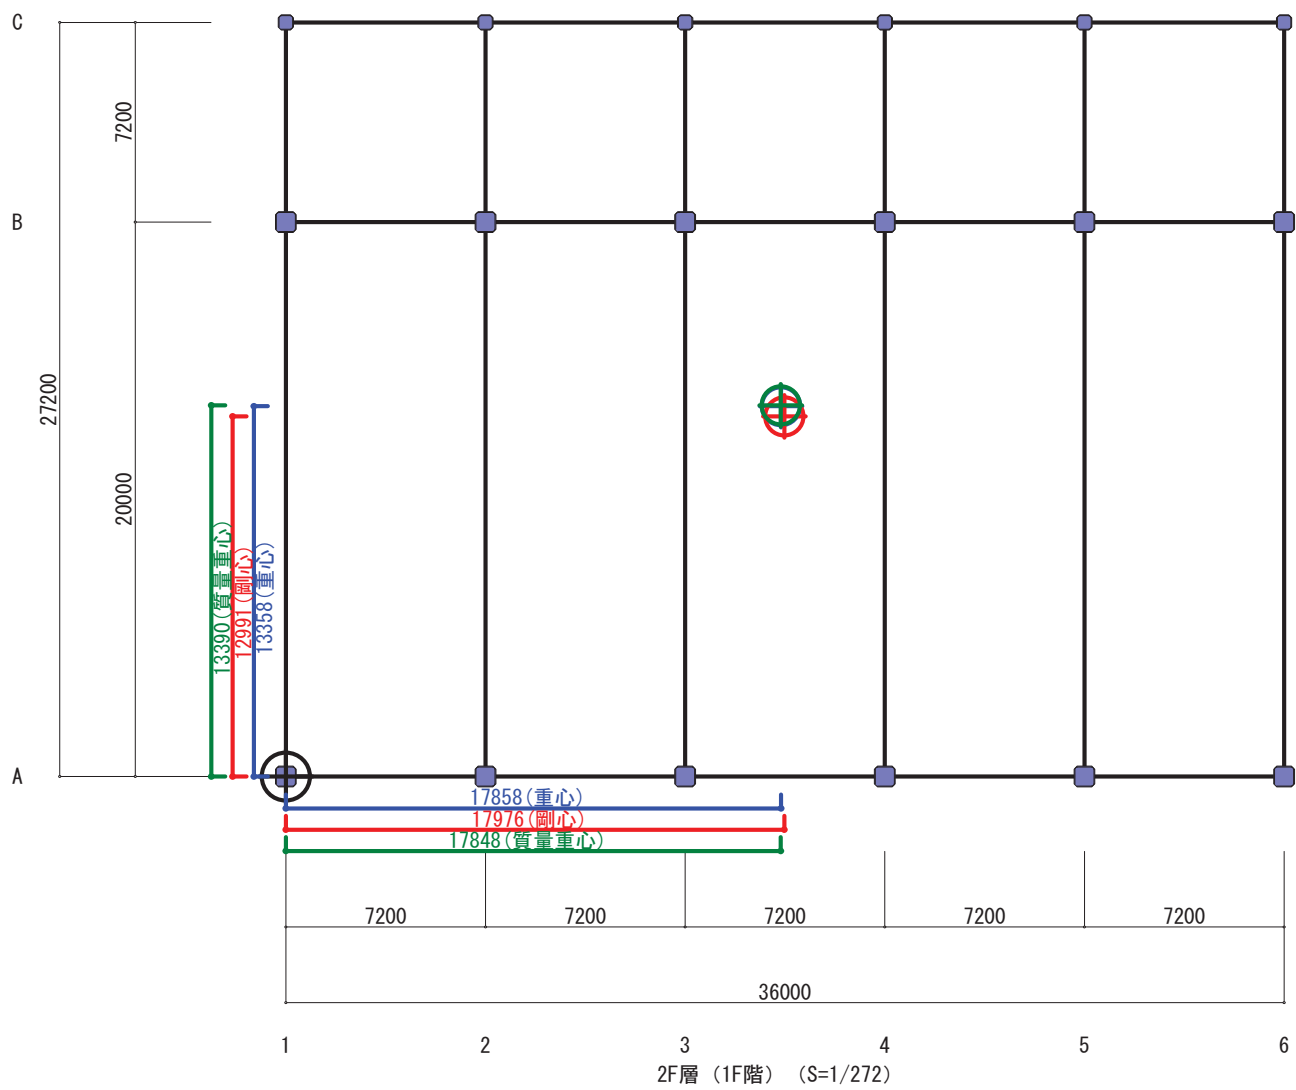

A-4. 断面計算結果

A-4. 1 応力の割増

A-4. 1. 1 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2840. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	4184. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	5329. 87	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6348. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7251. 78	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8050. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	8761. 73	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9378. 69	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9906. 81	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10353. 76	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10719. 17	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	10998. 63	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11194. 10	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2840. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	4184. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	5329. 87	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6348. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7251. 78	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8050. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	8761. 73	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9378. 69	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9906. 81	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10353. 76	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10719. 17	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	10998. 63	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11194. 10	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2840. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	4184. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	5329. 87	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6348. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7251. 78	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8050. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	8761. 73	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9378. 69	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9906. 81	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10353. 76	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10719. 17	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	10998. 63	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11194. 10	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	


Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
13F	2840. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	4184. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	5329. 87	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6348. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7251. 78	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8050. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	8761. 73	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9378. 69	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9906. 81	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10353. 76	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10719. 17	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	10998. 63	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11194. 10	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

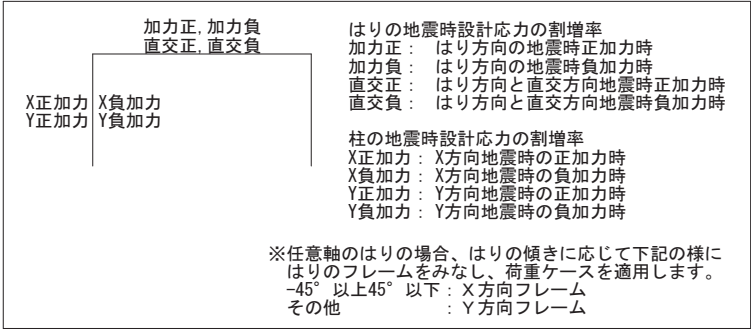

A フレーム (S=1/242)

[illegible]

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/242)

C フレーム (S=1/242)

14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

1 フレーム (S=1/242)

14F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
13F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000

A B C

2 フレーム (S=1/242)

14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
A		B		C

3 フレーム (S=1/242)

14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

4 フレーム (S=1/242)

14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

5 フレーム (S=1/242)

14F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
13F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000

A

B

C

6 フレーム (S=1/242)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
10F	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
8F	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_0 : 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_w : 接続する壁（ブレース）の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N : 接続する壁（ブレース）の軸力を考慮した柱軸力（ $N_0 + N_w$ ）

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）

（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）

（※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	102931.7	5120.7	0.0	5120.7	0.0497
		2	102931.7	7139.1	0.0	7139.1	0.0694
		3	102931.7	7633.1	0.0	7633.1	0.0742
		4	102931.7	7633.9	0.0	7633.9	0.0742
		5	102931.7	7142.4	0.0	7142.4	0.0694
		6	102931.7	5110.9	0.0	5110.9	0.0497
	B	1	102931.7	6098.9	0.0	6098.9	0.0593
		2	102931.7	8678.9	0.0	8678.9	0.0843
		3	102931.7	9430.1	0.0	9430.1	0.0916
		4	102931.7	9237.7	0.0	9237.7	0.0897
		5	102931.7	8451.6	0.0	8451.6	0.0821
		6	102931.7	6046.0	0.0	6046.0	0.0587
	C	1	102931.7	1769.6	0.0	1769.6	0.0172
		2	102931.7	2974.0	0.0	2974.0	0.0289
		3	102931.7	3433.7	0.0	3433.7	0.0334
		4	102931.7	2936.5	0.0	2936.5	0.0285

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
1F	C	5	102931.7	2387.9	0.0	2387.9	0.0232
		6	102931.7	1706.9	0.0	1706.9	0.0166
2F	A	1	94912.0	4754.1	0.0	4754.1	0.0501
		2	94912.0	6565.1	0.0	6565.1	0.0692
		3	94912.0	7048.0	0.0	7048.0	0.0743
		4	94912.0	7048.7	0.0	7048.7	0.0743
		5	94912.0	6568.2	0.0	6568.2	0.0692
		6	94912.0	4744.4	0.0	4744.4	0.0500
	B	1	94912.0	5652.5	0.0	5652.5	0.0596
		2	94912.0	7950.1	0.0	7950.1	0.0838
		3	94912.0	8668.3	0.0	8668.3	0.0913
		4	94912.0	8492.6	0.0	8492.6	0.0895
		5	94912.0	7739.6	0.0	7739.6	0.0815
		6	94912.0	5600.9	0.0	5600.9	0.0590
	C	1	94912.0	1643.9	0.0	1643.9	0.0173
		2	94912.0	2745.2	0.0	2745.2	0.0289
		3	94912.0	3165.2	0.0	3165.2	0.0333
		4	94912.0	2725.5	0.0	2725.5	0.0287
		5	94912.0	2217.8	0.0	2217.8	0.0234
		6	94912.0	1582.0	0.0	1582.0	0.0167
3F	A	1	86915.1	4372.9	0.0	4372.9	0.0503
		2	86915.1	6000.6	0.0	6000.6	0.0690
		3	86915.1	6461.1	0.0	6461.1	0.0743
		4	86915.1	6461.7	0.0	6461.7	0.0743
		5	86915.1	6003.5	0.0	6003.5	0.0691
		6	86915.1	4363.5	0.0	4363.5	0.0502
	B	1	86915.1	5192.0	0.0	5192.0	0.0597
		2	86915.1	7247.1	0.0	7247.1	0.0834
		3	86915.1	7920.5	0.0	7920.5	0.0911
		4	86915.1	7761.2	0.0	7761.2	0.0893
		5	86915.1	7053.6	0.0	7053.6	0.0812
		6	86915.1	5142.8	0.0	5142.8	0.0592
	C	1	86915.1	1517.0	0.0	1517.0	0.0175
		2	86915.1	2514.0	0.0	2514.0	0.0289
		3	86915.1	2895.2	0.0	2895.2	0.0333
		4	86915.1	2508.2	0.0	2508.2	0.0289
		5	86915.1	2042.6	0.0	2042.6	0.0235
		6	86915.1	1457.4	0.0	1457.4	0.0168
4F	A	1	78918.2	3975.2	0.0	3975.2	0.0504
		2	78918.2	5445.0	0.0	5445.0	0.0690
		3	78918.2	5871.5	0.0	5871.5	0.0744
		4	78918.2	5872.2	0.0	5872.2	0.0744
		5	78918.2	5447.6	0.0	5447.6	0.0690
		6	78918.2	3966.2	0.0	3966.2	0.0503
	B	1	78918.2	4720.9	0.0	4720.9	0.0598
		2	78918.2	6578.1	0.0	6578.1	0.0834
		3	78918.2	7194.8	0.0	7194.8	0.0912
		4	78918.2	7051.8	0.0	7051.8	0.0894
		5	78918.2	6401.6	0.0	6401.6	0.0811
		6	78918.2	4675.1	0.0	4675.1	0.0592
	C	1	78918.2	1381.6	0.0	1381.6	0.0175
		2	78918.2	2270.8	0.0	2270.8	0.0288
		3	78918.2	2612.9	0.0	2612.9	0.0331
		4	78918.2	2274.4	0.0	2274.4	0.0288
		5	78918.2	1853.2	0.0	1853.2	0.0235
		6	78918.2	1325.4	0.0	1325.4	0.0168
5F	A	1	71010.5	3572.2	0.0	3572.2	0.0503
		2	71010.5	4901.2	0.0	4901.2	0.0690
		3	71010.5	5285.8	0.0	5285.8	0.0744
		4	71010.5	5286.5	0.0	5286.5	0.0744
		5	71010.5	4903.4	0.0	4903.4	0.0691
		6	71010.5	3563.9	0.0	3563.9	0.0502
	B	1	71010.5	4246.4	0.0	4246.4	0.0598
		2	71010.5	5929.0	0.0	5929.0	0.0835
		3	71010.5	6480.7	0.0	6480.7	0.0913
		4	71010.5	6354.2	0.0	6354.2	0.0895

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
5F	B	5	71010.5	5770.0	0.0	5770.0	0.0813
		6	71010.5	4204.6	0.0	4204.6	0.0592
	C	1	71010.5	1247.4	0.0	1247.4	0.0176
		2	71010.5	2030.8	0.0	2030.8	0.0286
		3	71010.5	2333.5	0.0	2333.5	0.0329
		4	71010.5	2040.7	0.0	2040.7	0.0287
		5	71010.5	1664.9	0.0	1664.9	0.0234
6F	A	6	71010.5	1195.2	0.0	1195.2	0.0168
		1	63184.1	3166.2	0.0	3166.2	0.0501
		2	63184.1	4368.2	0.0	4368.2	0.0691
		3	63184.1	4704.0	0.0	4704.0	0.0744
		4	63184.1	4704.5	0.0	4704.5	0.0745
		5	63184.1	4369.7	0.0	4369.7	0.0692
	B	6	63184.1	3158.6	0.0	3158.6	0.0500
		1	63184.1	3768.9	0.0	3768.9	0.0596
		2	63184.1	5290.2	0.0	5290.2	0.0837
		3	63184.1	5769.1	0.0	5769.1	0.0913
		4	63184.1	5660.3	0.0	5660.3	0.0896
		5	63184.1	5150.4	0.0	5150.4	0.0815
	C	6	63184.1	3731.5	0.0	3731.5	0.0591
		1	63184.1	1115.5	0.0	1115.5	0.0177
		2	63184.1	1799.8	0.0	1799.8	0.0285
		3	63184.1	2063.4	0.0	2063.4	0.0327
		4	63184.1	1813.0	0.0	1813.0	0.0287
		5	63184.1	1483.1	0.0	1483.1	0.0235
7F	A	6	63184.1	1068.0	0.0	1068.0	0.0169
		1	55357.7	2743.5	0.0	2743.5	0.0496
		2	55357.7	3845.0	0.0	3845.0	0.0695
		3	55357.7	4119.8	0.0	4119.8	0.0744
		4	55357.7	4120.3	0.0	4120.3	0.0744
		5	55357.7	3845.7	0.0	3845.7	0.0695
	B	6	55357.7	2736.9	0.0	2736.9	0.0494
		1	55357.7	3279.8	0.0	3279.8	0.0592
		2	55357.7	4686.3	0.0	4686.3	0.0847
		3	55357.7	5079.0	0.0	5079.0	0.0917
		4	55357.7	4988.0	0.0	4988.0	0.0901
		5	55357.7	4565.8	0.0	4565.8	0.0825
	C	6	55357.7	3247.9	0.0	3247.9	0.0587
		1	55357.7	974.4	0.0	974.4	0.0176
		2	55357.7	1556.5	0.0	1556.5	0.0281
		3	55357.7	1781.3	0.0	1781.3	0.0322
		4	55357.7	1568.4	0.0	1568.4	0.0283
		5	55357.7	1286.2	0.0	1286.2	0.0232
8F	A	6	55357.7	932.9	0.0	932.9	0.0169
		1	47518.7	2314.6	0.0	2314.6	0.0487
		2	47518.7	3324.6	0.0	3324.6	0.0700
		3	47518.7	3532.9	0.0	3532.9	0.0743
		4	47518.7	3533.3	0.0	3533.3	0.0744
		5	47518.7	3324.4	0.0	3324.4	0.0700
	B	6	47518.7	2309.1	0.0	2309.1	0.0486
		1	47518.7	2784.4	0.0	2784.4	0.0586
		2	47518.7	4086.5	0.0	4086.5	0.0860
		3	47518.7	4386.4	0.0	4386.4	0.0923
		4	47518.7	4313.4	0.0	4313.4	0.0908
		5	47518.7	3985.8	0.0	3985.8	0.0839
	C	6	47518.7	2758.5	0.0	2758.5	0.0581
		1	47518.7	833.2	0.0	833.2	0.0175
		2	47518.7	1315.9	0.0	1315.9	0.0277
		3	47518.7	1501.7	0.0	1501.7	0.0316
		4	47518.7	1325.3	0.0	1325.3	0.0279
		5	47518.7	1091.0	0.0	1091.0	0.0230
9F	A	6	47518.7	797.9	0.0	797.9	0.0168
		1	39771.9	1933.6	0.0	1933.6	0.0486
		2	39771.9	2775.0	0.0	2775.0	0.0698
		3	39771.9	2953.0	0.0	2953.0	0.0742
		4	39771.9	2953.3	0.0	2953.3	0.0743

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
9F	A	5	39771.9	2774.8	0.0	2774.8	0.0698
		6	39771.9	1928.9	0.0	1928.9	0.0485
	B	1	39771.9	2334.0	0.0	2334.0	0.0587
		2	39771.9	3426.9	0.0	3426.9	0.0862
		3	39771.9	3679.4	0.0	3679.4	0.0925
		4	39771.9	3621.2	0.0	3621.2	0.0910
		5	39771.9	3345.2	0.0	3345.2	0.0841
		6	39771.9	2312.1	0.0	2312.1	0.0581
	C	1	39771.9	697.5	0.0	697.5	0.0175
		2	39771.9	1096.7	0.0	1096.7	0.0276
		3	39771.9	1244.0	0.0	1244.0	0.0313
		4	39771.9	1107.8	0.0	1107.8	0.0279
		5	39771.9	920.4	0.0	920.4	0.0231
		6	39771.9	668.0	0.0	668.0	0.0168
10F	A	1	32025.1	1550.4	0.0	1550.4	0.0484
		2	32025.1	2226.9	0.0	2226.9	0.0695
		3	32025.1	2372.5	0.0	2372.5	0.0741
		4	32025.1	2372.8	0.0	2372.8	0.0741
		5	32025.1	2226.9	0.0	2226.9	0.0695
		6	32025.1	1546.6	0.0	1546.6	0.0483
	B	1	32025.1	1882.9	0.0	1882.9	0.0588
		2	32025.1	2772.9	0.0	2772.9	0.0866
		3	32025.1	2975.5	0.0	2975.5	0.0929
		4	32025.1	2932.0	0.0	2932.0	0.0916
		5	32025.1	2710.4	0.0	2710.4	0.0846
		6	32025.1	1865.4	0.0	1865.4	0.0582
	C	1	32025.1	557.2	0.0	557.2	0.0174
		2	32025.1	876.7	0.0	876.7	0.0274
		3	32025.1	986.0	0.0	986.0	0.0308
		4	32025.1	887.6	0.0	887.6	0.0277
		5	32025.1	747.8	0.0	747.8	0.0233
		6	32025.1	534.4	0.0	534.4	0.0167
11F	A	1	24303.3	1166.4	0.0	1166.4	0.0480
		2	24303.3	1683.2	0.0	1683.2	0.0693
		3	24303.3	1794.0	0.0	1794.0	0.0738
		4	24303.3	1794.2	0.0	1794.2	0.0738
		5	24303.3	1683.2	0.0	1683.2	0.0693
		6	24303.3	1163.6	0.0	1163.6	0.0479
	B	1	24303.3	1430.7	0.0	1430.7	0.0589
		2	24303.3	2124.8	0.0	2124.8	0.0874
		3	24303.3	2274.3	0.0	2274.3	0.0936
		4	24303.3	2245.8	0.0	2245.8	0.0924
		5	24303.3	2081.9	0.0	2081.9	0.0857
		6	24303.3	1417.7	0.0	1417.7	0.0583
	C	1	24303.3	416.0	0.0	416.0	0.0171
		2	24303.3	657.1	0.0	657.1	0.0270
		3	24303.3	728.6	0.0	728.6	0.0300
		4	24303.3	666.6	0.0	666.6	0.0274
		5	24303.3	574.8	0.0	574.8	0.0237
		6	24303.3	400.1	0.0	400.1	0.0165
12F	A	1	16672.9	785.3	0.0	785.3	0.0471
		2	16672.9	1151.1	0.0	1151.1	0.0690
		3	16672.9	1226.0	0.0	1226.0	0.0735
		4	16672.9	1226.1	0.0	1226.1	0.0735
		5	16672.9	1151.2	0.0	1151.2	0.0690
		6	16672.9	783.5	0.0	783.5	0.0470
	B	1	16672.9	978.8	0.0	978.8	0.0587
		2	16672.9	1478.8	0.0	1478.8	0.0887
		3	16672.9	1572.7	0.0	1572.7	0.0943
		4	16672.9	1559.5	0.0	1559.5	0.0935
		5	16672.9	1455.7	0.0	1455.7	0.0873
		6	16672.9	970.4	0.0	970.4	0.0582
	C	1	16672.9	282.7	0.0	282.7	0.0170
		2	16672.9	441.6	0.0	441.6	0.0265
		3	16672.9	476.2	0.0	476.2	0.0286
		4	16672.9	454.4	0.0	454.4	0.0273

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
12F	C	5	16672. 9	407. 4	0. 0	407. 4	0. 0244
		6	16672. 9	271. 7	0. 0	271. 7	0. 0163

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
7F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	14F 層 (S=1/239)				
	6				

(2) S はりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部： 欠損を考慮しない

継手： ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径： 20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手： 15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S 規準による

S N鋼材は、規定値 (S 規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/18 11:49 - III - 400 / 852 -

- イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm
- ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない
- エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) セン断力の判定

$(\tau/f_s) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	1F 階 (S=1/239)				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	3F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	13F 階 (S=1/239)				
	6				

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する
イ) スクラップ孔径： 35.0 mm
ウ) 断面欠損率
Zの欠損率： 0 %
Asの欠損率： 0 %
Anの欠損率： 0 %
エ) 幅厚比の計算
SN鋼材以外は、S規準による
SN鋼材は、規定値 (S規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討
ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
ウ) S柱座屈長さ係数
計算値
エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00 \text{ をOKとする}$$

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

8) 冷間成形形鋼管の応力割増率



鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ
通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

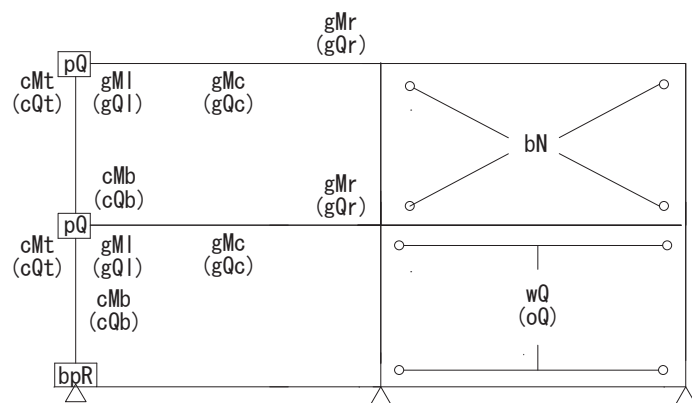

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

A フレーム (S=1/272)

52675	14F	4000	0.60 (0.05)	0.39 (0.21)	0.07 (0.07)	0.18 (0.03)	0.14 (0.13)	0.06 (0.11)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.81 (0.07)	0.06 (0.11)	0.07 (0.01)	0.15 (0.13)	0.89 (0.07)	0.17 (0.04)	0.07 (0.07)	0.59 (0.05)	0.38 (0.20)			
			0.44 (0.05)	0.28 (0.02)	0.63 (0.07)	0.06 (0.07)	0.54 (0.07)	0.13 (0.11)	0.57 (0.07)	0.18 (0.13)	0.64 (0.07)	0.48 (0.21)	0.43 (0.05)									
	13F	4000	0.31 (0.08)	0.50 (0.22)	0.04 (0.10)	0.48 (0.11)	0.17 (0.12)	0.06 (0.02)	0.39 (0.12)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.42 (0.12)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.47 (0.11)	0.26 (0.02)	0.04 (0.10)	0.30 (0.08)	0.48 (0.21)			
			0.35 (0.08)	0.25 (0.01)	0.49 (0.11)	0.06 (0.08)	0.43 (0.12)	0.13 (0.11)	0.45 (0.12)	0.17 (0.13)	0.50 (0.11)	0.44 (0.20)	0.34 (0.08)									
	12F	4025	0.43 (0.11)	0.46 (0.21)	0.05 (0.09)	0.62 (0.16)	0.16 (0.12)	0.06 (0.02)	0.55 (0.17)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.58 (0.17)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.63 (0.16)	0.23 (0.00)	0.05 (0.09)	0.42 (0.11)	0.44 (0.20)			
			0.41 (0.11)	0.33 (0.15)	0.03 (0.07)	0.57 (0.18)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.52 (0.19)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.54 (0.18)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.58 (0.17)	0.16 (0.00)	0.03 (0.06)	0.39 (0.12)	0.31 (0.15)			
	11F	4000	0.39 (0.12)	0.33 (0.15)	0.03 (0.07)	0.57 (0.18)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.52 (0.19)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.54 (0.18)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.58 (0.17)	0.16 (0.00)	0.03 (0.06)	0.39 (0.12)	0.31 (0.15)	0.40 (0.11)		
			0.39 (0.12)	0.31 (0.15)	0.03 (0.06)	0.60 (0.22)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.56 (0.23)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.58 (0.23)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.61 (0.21)	0.15 (0.00)	0.03 (0.06)	0.41 (0.15)	0.30 (0.14)	0.38 (0.12)		
	10F	4000	0.42 (0.15)	0.31 (0.15)	0.03 (0.06)	0.60 (0.22)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.56 (0.23)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.58 (0.23)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.61 (0.21)	0.15 (0.00)	0.03 (0.06)	0.41 (0.15)	0.30 (0.14)	0.38 (0.12)		
			0.42 (0.15)	0.30 (0.14)	0.03 (0.06)	0.65 (0.26)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.61 (0.28)	0.05 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.27)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.65 (0.25)	0.14 (0.01)	0.03 (0.06)	0.44 (0.17)	0.29 (0.14)	0.41 (0.15)		
	9F	4025	0.44 (0.18)	0.30 (0.14)	0.03 (0.06)	0.65 (0.26)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.61 (0.28)	0.05 (0.07)	0.04 (0.00)	0.62 (0.27)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.65 (0.25)	0.14 (0.01)	0.03 (0.06)	0.44 (0.17)	0.29 (0.14)	0.41 (0.15)		
			0.44 (0.18)	0.25 (0.11)	0.02 (0.06)	0.78 (0.37)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.72 (0.40)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.74 (0.39)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.79 (0.36)	0.15 (0.02)	0.02 (0.05)	0.55 (0.25)	0.24 (0.11)	0.44 (0.17)		
	8F	4000	0.56 (0.26)	0.25 (0.11)	0.02 (0.06)	0.78 (0.37)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.72 (0.40)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.74 (0.39)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.79 (0.36)	0.15 (0.02)	0.02 (0.05)	0.55 (0.25)	0.24 (0.11)	0.44 (0.17)		
			0.52 (0.26)	0.24 (0.11)	0.02 (0.05)	0.80 (0.41)	0.11 (0.08)	0.04 (0.01)	0.77 (0.45)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.78 (0.44)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.80 (0.40)	0.14 (0.02)	0.02 (0.05)	0.57 (0.29)	0.23 (0.10)	0.51 (0.25)		
7F	4000	0.58 (0.29)	0.24 (0.11)	0.02 (0.05)	0.80 (0.41)	0.11 (0.08)	0.04 (0.01)	0.77 (0.45)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.78 (0.44)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.80 (0.40)	0.14 (0.02)	0.02 (0.05)	0.57 (0.29)	0.23 (0.10)	0.51 (0.25)			
		0.55 (0.29)	0.20 (0.09)	0.02 (0.04)	0.83 (0.46)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.82 (0.50)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.82 (0.49)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.83 (0.45)	0.11 (0.00)	0.02 (0.04)	0.59 (0.33)	0.19 (0.09)	0.55 (0.29)			
6F	4000	0.60 (0.33)	0.20 (0.09)	0.02 (0.04)	0.83 (0.46)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.82 (0.50)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.82 (0.49)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.83 (0.45)	0.11 (0.00)	0.02 (0.04)	0.59 (0.33)	0.19 (0.09)	0.55 (0.29)			
		0.55 (0.33)	0.18 (0.09)	0.02 (0.04)	0.82 (0.35)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.82 (0.38)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.82 (0.38)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.81 (0.34)	0.09 (0.00)	0.02 (0.04)	0.44 (0.25)	0.18 (0.09)	0.55 (0.33)			
5F	4000	0.44 (0.25)	0.18 (0.09)	0.02 (0.04)	0.82 (0.35)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.82 (0.38)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.82 (0.38)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.81 (0.34)	0.09 (0.00)	0.02 (0.04)	0.44 (0.25)	0.18 (0.09)	0.55 (0.33)			
		0.41 (0.25)	0.16 (0.08)	0.02 (0.03)	0.82 (0.39)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.83 (0.42)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.83 (0.41)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.81 (0.38)	0.07 (0.01)	0.02 (0.03)	0.44 (0.27)	0.16 (0.08)	0.40 (0.25)			
4F	4000	0.45 (0.28)	0.16 (0.08)	0.02 (0.03)	0.82 (0.39)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.83 (0.42)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.83 (0.41)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.81 (0.38)	0.07 (0.01)	0.02 (0.03)	0.44 (0.27)	0.16 (0.08)	0.40 (0.25)			
		0.43 (0.28)	0.13 (0.07)	0.02 (0.02)	0.85 (0.42)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.67 (0.46)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.67 (0.45)	0.05 (0.07)	0.03 (0.01)	0.64 (0.41)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.46 (0.30)	0.12 (0.07)	0.43 (0.27)			
3F	4000	0.46 (0.30)	0.13 (0.07)	0.02 (0.02)	0.85 (0.42)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.67 (0.46)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.67 (0.45)	0.05 (0.07)	0.03 (0.01)	0.64 (0.41)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.46 (0.30)	0.12 (0.07)	0.43 (0.27)			
		0.41 (0.30)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.71 (0.46)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.75 (0.50)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.74 (0.49)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.71 (0.45)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.52 (0.32)	0.09 (0.06)	0.41 (0.30)			
2F	4625	0.52 (0.33)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.71 (0.46)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.75 (0.50)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.74 (0.49)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.71 (0.45)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.52 (0.32)	0.09 (0.06)	0.41 (0.30)			
		0.59 (0.33)	0.07 (0.10)	0.07 (0.46)	0.77 (0.46)	0.06 (0.08)	0.81 (0.50)	0.06 (0.09)	0.06 (0.09)	0.04 (0.00)	0.80 (0.49)	0.07 (0.09)	0.07 (0.45)	0.76 (0.45)	0.04 (0.07)	0.59 (0.32)	0.04 (0.07)	0.59 (0.32)				
1F		0.04 (0.07)	0.05 (0.01)	0.07 (0.09)	0.18 (0.03)	0.77 (0.46)	0.06 (0.09)	0.06 (0.00)	0.81 (0.50)	0.06 (0.09)	0.06 (0.00)	0.80 (0.49)	0.07 (0.08)	0.07 (0.08)	0.76 (0.45)	0.04 (0.07)	0.59 (0.32)	0.04 (0.07)	0.59 (0.32)			
			7200				7200				7200				7200				36000			
			1				2				3				4				5		6	

52675	14F	4000	0.34 (0.03)	0.20 (0.14)	0.08 (0.02)	0.39 (0.09) (0.04)	0.16 (0.13)	0.08 (0.01)	0.32 (0.08) (0.04)	0.07 (0.10)	0.07 (0.01)	0.40 (0.13) (0.04)	0.09 (0.10)	0.06 (0.01)	0.40 (0.13) (0.04)	0.09 (0.11)	0.08 (0.01)	0.31 (0.12) (0.03)
			0.28 (0.03)		0.11 (0.01)	0.38 (0.04)		0.08 (0.11)	0.32 (0.07) (0.04)	0.19 (0.14) (0.08)	0.38 (0.04)		0.10 (0.05) (0.04)	0.36 (0.04)		0.16 (0.06) (0.03)	0.26 (0.03)	
	13F	4000	0.20 (0.05)	0.22 (0.07)	0.01 (0.03)	0.34 (0.08)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.30 (0.08)	0.07 (0.10)	0.07 (0.01)	0.34 (0.08)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.29 (0.07)	0.07 (0.01)	0.02 (0.02)	0.19 (0.05)
			0.22 (0.05)		0.10 (0.00)	0.35 (0.08)		0.08 (0.11)	0.31 (0.07) (0.08)	0.19 (0.14) (0.08)	0.35 (0.08)		0.10 (0.04) (0.07)	0.30 (0.07)		0.14 (0.06) (0.05)	0.21 (0.05)	
	12F	4025	0.26 (0.07)	0.19 (0.07)	0.02 (0.03)	0.39 (0.11)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.35 (0.12)	0.07 (0.10)	0.07 (0.01)	0.39 (0.11)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.34 (0.10)	0.06 (0.01)	0.02 (0.02)	0.24 (0.07)
			0.27 (0.07)		0.08 (0.01)	0.41 (0.11)		0.04 (0.06)	0.37 (0.12)	0.11 (0.08) (0.11)	0.40 (0.11)		0.06 (0.03) (0.10)	0.35 (0.10)		0.10 (0.04) (0.07)	0.25 (0.07)	
	11F	4000	0.29 (0.10)	0.14 (0.05)	0.01 (0.02)	0.44 (0.15)	0.09 (0.08)	0.05 (0.01)	0.41 (0.17)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.44 (0.15)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.38 (0.13)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.27 (0.09)
			0.30 (0.10)		0.07 (0.01)	0.46 (0.15)		0.04 (0.06)	0.42 (0.17)	0.11 (0.08) (0.11)	0.45 (0.15)		0.06 (0.03) (0.13)	0.39 (0.13)		0.09 (0.04) (0.11)	0.27 (0.09)	
	10F	4000	0.31 (0.12)	0.13 (0.05)	0.01 (0.02)	0.48 (0.19)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.45 (0.21)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.47 (0.19)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.40 (0.16)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.29 (0.11)
			0.32 (0.12)		0.06 (0.00)	0.49 (0.19)		0.04 (0.06)	0.47 (0.21)	0.11 (0.08) (0.19)	0.48 (0.19)		0.06 (0.03) (0.16)	0.41 (0.16)		0.08 (0.03) (0.11)	0.30 (0.11)	
	9F	4025	0.32 (0.14)	0.12 (0.04)	0.01 (0.02)	0.50 (0.22)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.49 (0.26)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.50 (0.23)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.42 (0.19)	0.04 (0.01)	0.01 (0.01)	0.30 (0.14)
			0.32 (0.14)		0.06 (0.00)	0.51 (0.22)		0.04 (0.06)	0.50 (0.26)	0.11 (0.08) (0.21)	0.51 (0.23)		0.06 (0.03) (0.19)	0.43 (0.19)		0.09 (0.03) (0.14)	0.30 (0.14)	
	8F	4000	0.27 (0.13)	0.12 (0.04)	0.01 (0.02)	0.46 (0.21)	0.09 (0.07)	0.04 (0.01)	0.45 (0.24)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.46 (0.21)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.40 (0.17)	0.04 (0.01)	0.01 (0.01)	0.25 (0.12)
			0.26 (0.13)		0.06 (0.00)	0.44 (0.21)		0.04 (0.06)	0.44 (0.24)	0.11 (0.08) (0.21)	0.45 (0.21)		0.06 (0.03) (0.17)	0.38 (0.17)		0.09 (0.03) (0.12)	0.25 (0.12)	
7F	4000	0.27 (0.15)	0.12 (0.04)	0.01 (0.02)	0.44 (0.24)	0.10 (0.07)	0.04 (0.01)	0.45 (0.27)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.45 (0.24)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.37 (0.20)	0.04 (0.01)	0.01 (0.01)	0.25 (0.14)	
		0.27 (0.15)		0.04 (0.00)	0.44 (0.24)		0.05 (0.06)	0.45 (0.27)	0.10 (0.08) (0.24)	0.45 (0.24)		0.06 (0.03) (0.20)	0.37 (0.20)		0.07 (0.03) (0.14)	0.25 (0.14)		
6F	4000	0.28 (0.17)	0.10 (0.04)	0.01 (0.01)	0.45 (0.27)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.48 (0.31)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.46 (0.27)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.38 (0.22)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.26 (0.16)	
		0.27 (0.17)		0.04 (0.01)	0.44 (0.27)		0.06 (0.06)	0.46 (0.31)	0.10 (0.07) (0.27)	0.44 (0.27)		0.05 (0.03) (0.22)	0.37 (0.22)		0.07 (0.03) (0.16)	0.26 (0.16)		
5F	4000	0.18 (0.10)	0.09 (0.03)	0.01 (0.01)	0.30 (0.17)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.31 (0.20)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.30 (0.17)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.25 (0.14)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.17 (0.10)	
		0.17 (0.10)		0.03 (0.01)	0.29 (0.17)		0.06 (0.06)	0.46 (0.31)	0.10 (0.07) (0.27)	0.44 (0.27)		0.05 (0.03) (0.22)	0.37 (0.22)		0.07 (0.03) (0.16)	0.26 (0.16)		
4F	4000	0.18 (0.11)	0.08 (0.03)	0.01 (0.01)	0.30 (0.19)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.32 (0.22)	0.06 (0.06)	0.04 (0.01)	0.29 (0.19)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.24 (0.15)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.18 (0.11)	
		0.18 (0.11)		0.02 (0.01)	0.29 (0.19)		0.07 (0.06)	0.31 (0.22)	0.09 (0.07) (0.24)	0.29 (0.19)		0.04 (0.02) (0.14)	0.24 (0.14)		0.05 (0.03) (0.10)	0.17 (0.10)		
3F	4000	0.19 (0.12)	0.06 (0.03)	0.01 (0.01)	0.31 (0.21)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.33 (0.24)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.30 (0.21)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.25 (0.17)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.18 (0.12)	
		0.18 (0.12)		0.01 (0.02)	0.30 (0.21)		0.08 (0.07)	0.32 (0.24)	0.08 (0.07) (0.24)	0.30 (0.21)		0.04 (0.02) (0.15)	0.24 (0.15)		0.05 (0.03) (0.11)	0.17 (0.11)		
2F	4625	0.20 (0.13)	0.05 (0.03)	0.01 (0.00)	0.31 (0.22)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.35 (0.26)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.31 (0.22)	0.03 (0.02)	0.01 (0.00)	0.25 (0.18)	0.02 (0.02)	0.01 (0.00)	0.19 (0.13)	
		0.21 (0.13)		0.06 (0.09)	0.30 (0.22)		0.05 (0.07)	0.34 (0.26)	0.05 (0.08) (0.22)	0.30 (0.22)		0.06 (0.08) (0.18)	0.25 (0.18)		0.04 (0.06) (0.13)	0.20 (0.13)		
1F		0.04 (0.06)	0.05 (0.01)		0.07 (0.08)	0.02 (0.00)		0.05 (0.08)	0.03 (0.00)		0.05 (0.07)	0.02 (0.00)		0.06 (0.09)	0.05 (0.01)			
			7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000															
			1		2		3		4		5		6					

C フレーム (S=1/272)


C フレーム (S=1/272)

14F	52675	4000	0.63 (0.11)	0.80 (0.30)	0.46 (0.00)	0.82 (0.31)	0.24 (0.10)	0.05 (0.01)	0.19 (0.11)	0.34 (0.04)	
13F			0.31 (0.08)	0.40 (0.11)	0.35 (0.00)	0.70 (0.26)	0.44 (0.10)	0.08 (0.04)	0.07 (0.04)	0.30 (0.15)	0.28 (0.04)
12F			0.42 (0.11)	0.35 (0.08)	0.36 (0.00)	0.69 (0.26)	0.35 (0.09)	0.06 (0.02)	0.06 (0.02)	0.25 (0.13)	0.22 (0.05)
11F			0.38 (0.11)	0.40 (0.11)	0.33 (0.00)	0.63 (0.26)	0.41 (0.12)	0.05 (0.03)	0.06 (0.03)	0.29 (0.10)	0.27 (0.08)
10F			0.41 (0.13)	0.38 (0.11)	0.33 (0.00)	0.63 (0.26)	0.39 (0.13)	0.05 (0.06)	0.06 (0.03)	0.31 (0.12)	0.30 (0.10)
9F			0.43 (0.15)	0.41 (0.13)	0.33 (0.00)	0.63 (0.26)	0.42 (0.15)	0.05 (0.06)	0.06 (0.02)	0.32 (0.14)	0.32 (0.12)
8F			0.55 (0.23)	0.42 (0.15)	0.24 (0.00)	0.47 (0.15)	0.44 (0.18)	0.06 (0.05)	0.06 (0.03)	0.27 (0.13)	0.32 (0.14)
7F			0.54 (0.26)	0.51 (0.23)	0.24 (0.00)	0.47 (0.15)	0.52 (0.26)	0.05 (0.06)	0.06 (0.03)	0.27 (0.15)	0.26 (0.13)
6F			0.56 (0.28)	0.53 (0.26)	0.24 (0.00)	0.48 (0.15)	0.55 (0.30)	0.06 (0.06)	0.06 (0.02)	0.28 (0.17)	0.27 (0.15)
5F			0.42 (0.22)	0.52 (0.28)	0.23 (0.00)	0.49 (0.15)	0.55 (0.33)	0.06 (0.06)	0.06 (0.02)	0.18 (0.10)	0.27 (0.17)
4F			0.41 (0.24)	0.39 (0.22)	0.23 (0.00)	0.50 (0.15)	0.41 (0.25)	0.07 (0.07)	0.06 (0.02)	0.18 (0.12)	0.17 (0.10)
3F			0.42 (0.26)	0.41 (0.24)	0.23 (0.00)	0.51 (0.15)	0.43 (0.28)	0.10 (0.08)	0.06 (0.01)	0.19 (0.12)	0.18 (0.12)
2F			0.45 (0.28)	0.39 (0.26)	0.23 (0.00)	0.54 (0.16)	0.41 (0.30)	0.10 (0.08)	0.06 (0.01)	0.20 (0.13)	0.18 (0.12)
1F			0.26 (0.28)	0.57 (0.28)	0.36 (0.03)	0.49 (0.34)	0.59 (0.33)	0.32 (0.21)	0.08 (0.10)	0.03 (0.00)	0.21 (0.13)
			20000				7200				
			27200								
A			1 フレーム (S=1/272)				B		C		

14F	52675	4000	1.00 (0.19)	0.88 (0.38)	0.58 (0.00)	0.91 (0.38)	0.26 (0.17)						
13F			4000	0.48 (0.13)	0.64 (0.19)	0.40 (0.01)	0.77 (0.30)	0.63 (0.17)	0.43 (0.24)	0.38 (0.06)			
12F				4025	0.64 (0.17)	0.83 (0.32)	0.43 (0.00)	0.62 (0.18)	0.20 (0.15)	0.11 (0.02)	0.39 (0.12)		
11F			4000		0.59 (0.17)	0.66 (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.19)	0.56 (0.18)	0.15 (0.03)	0.12 (0.15)	0.38 (0.12)	
10F				4000	0.62 (0.20)	0.55 (0.17)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27)	0.54 (0.19)	0.15 (0.03)	0.12 (0.03)	0.48 (0.19)	0.38 (0.15)
9F			4025		0.66 (0.23)	0.65 (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27)	0.57 (0.23)	0.17 (0.14)	0.12 (0.02)	0.50 (0.23)	0.49 (0.19)
8F				4000	0.78 (0.32)	0.62 (0.23)	0.31 (0.01)	0.52 (0.27)	0.63 (0.27)	0.06 (0.09)	0.07 (0.03)	0.46 (0.21)	0.27 (0.18)
7F			4000		0.78 (0.36)	0.73 (0.32)	0.30 (0.01)	0.52 (0.27)	0.74 (0.38)	0.06 (0.09)	0.06 (0.03)	0.44 (0.24)	0.28 (0.18)
6F				4000	0.80 (0.40)	0.76 (0.36)	0.31 (0.00)	0.53 (0.28)	0.78 (0.42)	0.10 (0.10)	0.06 (0.02)	0.45 (0.27)	0.24 (0.17)
5F			4000		0.59 (0.30)	0.74 (0.40)	0.30 (0.00)	0.62 (0.36)	0.77 (0.47)	0.09 (0.10)	0.06 (0.02)	0.30 (0.17)	0.24 (0.17)
4F				4000	0.58 (0.33)	0.55 (0.30)	0.29 (0.00)	0.56 (0.28)	0.57 (0.36)	0.10 (0.10)	0.06 (0.02)	0.30 (0.19)	0.24 (0.17)
3F			4000		0.60 (0.36)	0.58 (0.33)	0.29 (0.00)	0.65 (0.43)	0.60 (0.39)	0.14 (0.12)	0.06 (0.01)	0.31 (0.21)	0.20 (0.15)
2F				4625	0.63 (0.39)	0.58 (0.28)	0.29 (0.00)	0.71 (0.47)	0.60 (0.43)	0.15 (0.12)	0.06 (0.00)	0.31 (0.23)	0.18 (0.15)
1F					0.33 (0.35)	0.74 (0.39)	0.48 (0.04)	0.62 (0.43)	0.77 (0.47)	0.40 (0.26)	0.11 (0.13)	0.04 (0.01)	0.30 (0.23)
			20000				7200						
			27200										



14F	52675	4000	0.94 (0.19)	0.88 (0.38)	0.58 (0.00)	0.91 (0.38) (0.17)	0.27 (0.18) (0.07)				
13F			4000	0.45 (0.13)	0.59 (0.19) (0.32)	0.40 (0.01)	0.77 (0.30) (0.14)	0.54 (0.17) (0.15)	0.08 (0.03) (0.04)	0.46 (0.25) (0.09)	0.32 (0.07)
12F				4025	0.61 (0.18)	0.49 (0.13) (0.32)	0.43 (0.01)	0.74 (0.30) (0.19)	0.43 (0.14) (0.17)	0.12 (0.02)	0.41 (0.23) (0.13)
11F			4000		0.57 (0.18)	0.56 (0.18) (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27) (0.20)	0.50 (0.19) (0.17)	0.14 (0.03)	0.42 (0.24) (0.17)
10F				4000	0.60 (0.21)	0.53 (0.18) (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27) (0.24)	0.49 (0.20) (0.17)	0.14 (0.03)	0.42 (0.24) (0.22)
9F			4025		0.64 (0.24)	0.57 (0.21) (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27) (0.29)	0.54 (0.24) (0.17)	0.14 (0.02)	0.41 (0.23) (0.26)
8F				4000	0.74 (0.34)	0.59 (0.24) (0.29)	0.31 (0.01)	0.51 (0.27) (0.41)	0.58 (0.29) (0.11)	0.08 (0.03)	0.30 (0.19) (0.24)
7F			4000		0.76 (0.38)	0.70 (0.34) (0.29)	0.30 (0.01)	0.52 (0.27) (0.46)	0.69 (0.41) (0.11)	0.07 (0.04)	0.31 (0.19) (0.28)
6F				4000	0.80 (0.42)	0.75 (0.38) (0.29)	0.31 (0.01)	0.53 (0.27) (0.51)	0.75 (0.46) (0.12)	0.07 (0.02)	0.27 (0.18) (0.31)
5F			4000		0.59 (0.33)	0.74 (0.42) (0.29)	0.30 (0.00)	0.54 (0.28) (0.39)	0.77 (0.51) (0.12)	0.07 (0.03)	0.27 (0.18) (0.20)
4F				4000	0.59 (0.35)	0.56 (0.33) (0.29)	0.29 (0.00)	0.56 (0.28) (0.43)	0.58 (0.39) (0.12)	0.07 (0.02)	0.26 (0.18) (0.22)
3F			4000		0.62 (0.38)	0.59 (0.35) (0.28)	0.29 (0.00)	0.57 (0.28) (0.47)	0.62 (0.43) (0.14)	0.07 (0.01)	0.23 (0.16) (0.24)
2F				4625	0.66 (0.42)	0.60 (0.38) (0.28)	0.29 (0.00)	0.59 (0.28) (0.51)	0.63 (0.47) (0.14)	0.07 (0.00)	0.20 (0.16) (0.26)
1F						0.77 (0.42) (0.35)		0.48 (0.04)	0.62 (0.43) (0.51)	0.81 (0.51) (0.26)	0.05 (0.01) (0.13)
			20000				7200				
			27200								
			A	3 フレーム (S=1/272)				B	C		

14F	52675	4000	0.93 (0.19)	0.88 (0.38)	0.58 (0.00)	0.81 (0.17)	0.50 (0.24)	0.09 (0.03)	0.29 (0.07)	
13F			4000	0.44 (0.13)	0.59 (0.19)	0.40 (0.01)	0.76 (0.30)	0.57 (0.17)		0.46 (0.23)
12F		4025		0.61 (0.18)	0.48 (0.13)	0.43 (0.01)	0.74 (0.30)	0.45 (0.14)		0.40 (0.20)
11F			4000	0.56 (0.18)	0.66 (0.28)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27)	0.52 (0.19)		0.41 (0.21)
10F		4000		0.60 (0.21)	0.55 (0.18)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27)	0.51 (0.20)		0.41 (0.21)
9F			4025	0.64 (0.24)	0.52 (0.21)	0.33 (0.01)	0.57 (0.27)	0.55 (0.24)		0.39 (0.20)
8F		4000		0.74 (0.34)	0.59 (0.24)	0.31 (0.01)	0.51 (0.27)	0.60 (0.28)		0.29 (0.17)
7F			4000	0.76 (0.38)	0.70 (0.34)	0.30 (0.01)	0.52 (0.27)	0.70 (0.40)		0.30 (0.17)
6F		4000		0.80 (0.42)	0.75 (0.38)	0.31 (0.01)	0.53 (0.27)	0.76 (0.45)		0.26 (0.15)
5F			4000	0.59 (0.33)	0.74 (0.42)	0.30 (0.00)	0.54 (0.28)	0.77 (0.50)		0.26 (0.16)
4F		4000		0.59 (0.35)	0.56 (0.33)	0.29 (0.00)	0.56 (0.28)	0.58 (0.38)		0.25 (0.15)
3F			4000	0.62 (0.38)	0.59 (0.28)	0.29 (0.00)	0.57 (0.28)	0.61 (0.42)		0.21 (0.14)
2F		4625		0.66 (0.42)	0.60 (0.38)	0.29 (0.00)	0.59 (0.28)	0.63 (0.46)		0.18 (0.13)
1F					0.77 (0.42)	0.48 (0.04)		0.62 (0.43)	0.80 (0.50)	0.11 (0.13)
			20000				7200			
			27200							
A			B				C			
4 フレーム (S=1/272)										

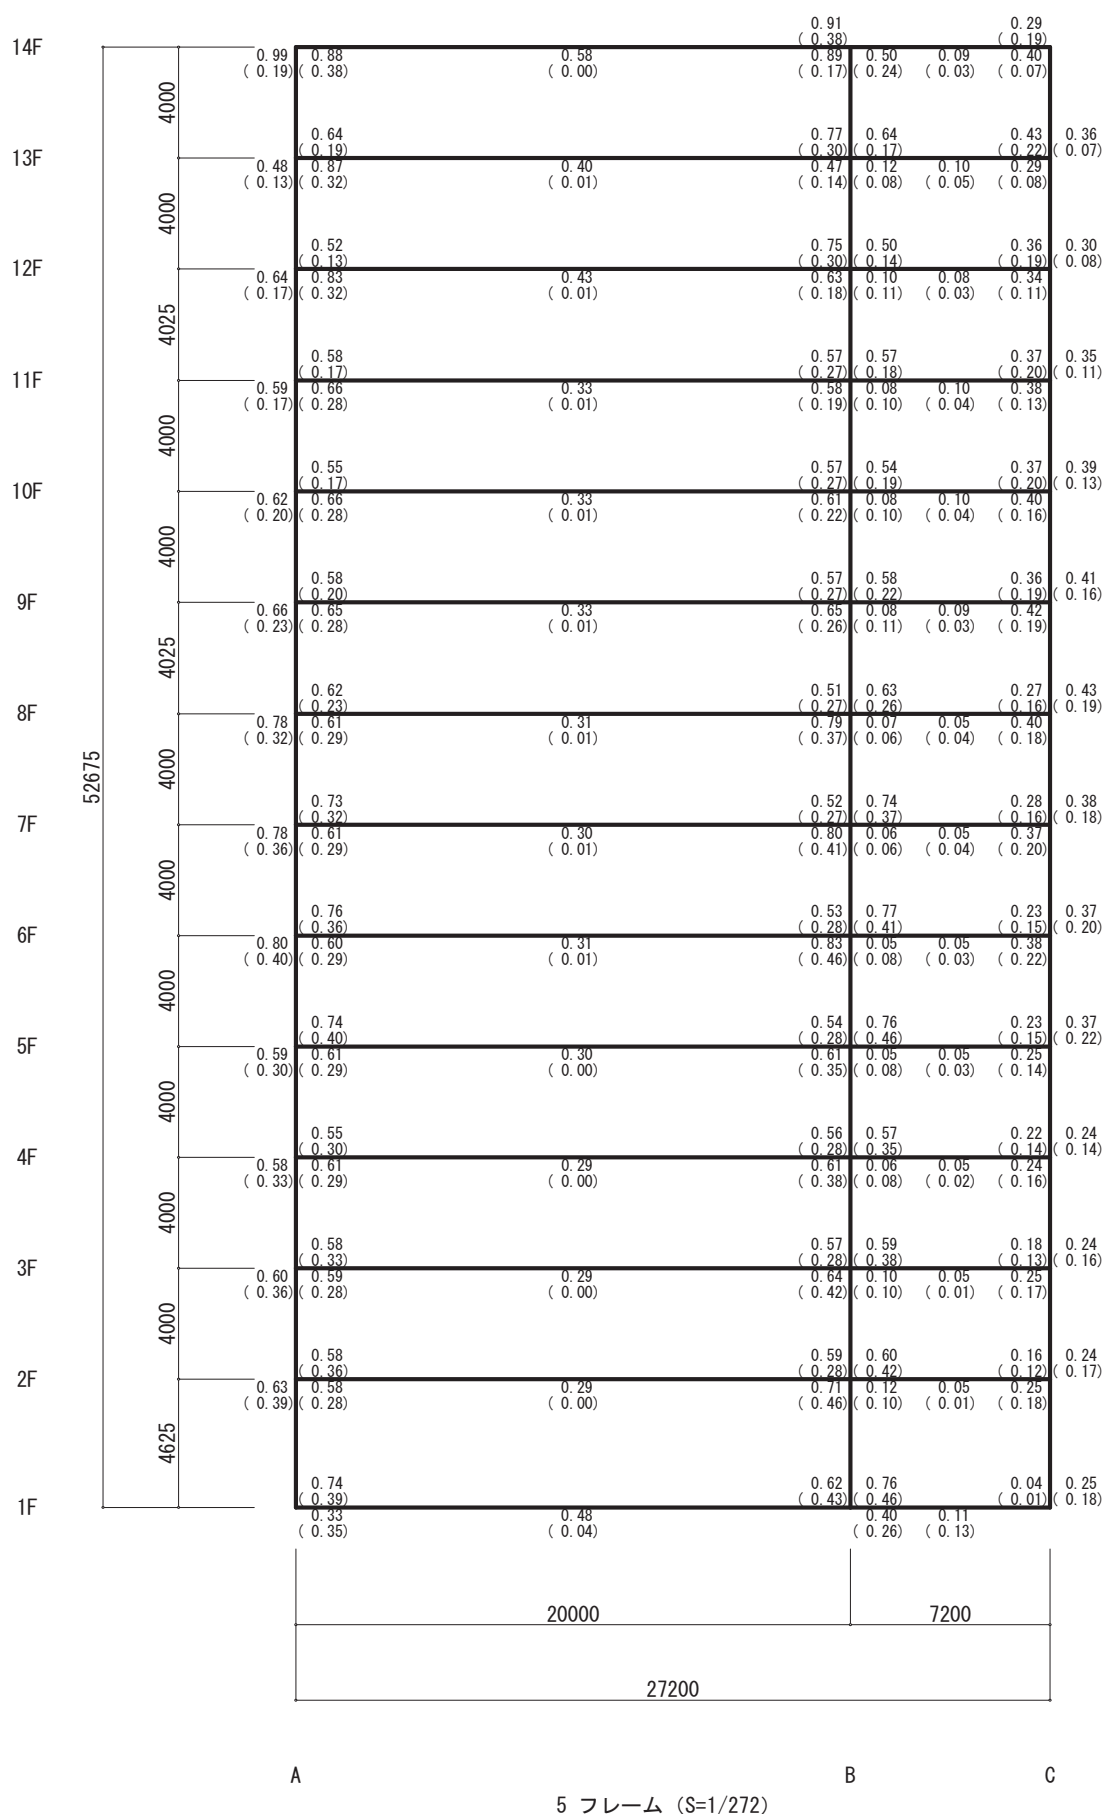

14F	52675	4000	0.63 (0.11)	0.80 (0.31)	0.46 (0.00)	0.81 (0.31) (0.10)	0.24 (0.12)	0.05 (0.01)	0.19 (0.11) (0.04)			
13F			4000	0.31 (0.08)	0.40 (0.11)	0.78 (0.27)	0.35 (0.00)	0.70 (0.26) (0.09)	0.43 (0.10)	0.29 (0.15) (0.05)	0.26 (0.04)	
12F		4025		0.42 (0.11)	0.34 (0.08)	0.76 (0.27)	0.36 (0.00)	0.69 (0.26) (0.12)	0.34 (0.09)	0.25 (0.13) (0.07)	0.21 (0.05)	
11F			4000	0.38 (0.11)	0.40 (0.11)	0.69 (0.27)	0.33 (0.00)	0.39 (0.13)	0.05 (0.06)	0.06 (0.03)	0.27 (0.09) (0.09)	0.25 (0.07)
10F		4000		0.41 (0.13)	0.38 (0.11)	0.69 (0.27)	0.33 (0.00)	0.41 (0.15)	0.05 (0.06)	0.06 (0.03)	0.29 (0.12) (0.12)	0.27 (0.09)
9F			4025	0.43 (0.15)	0.41 (0.13)	0.69 (0.27)	0.33 (0.00)	0.44 (0.18)	0.05 (0.06)	0.06 (0.02)	0.30 (0.14) (0.12)	0.30 (0.12)
8F		4000		0.55 (0.23)	0.42 (0.15)	0.56 (0.16)	0.24 (0.00)	0.55 (0.26)	0.06 (0.05)	0.06 (0.03)	0.25 (0.13) (0.13)	0.30 (0.14)
7F			4000	0.54 (0.26)	0.51 (0.23)	0.56 (0.16)	0.24 (0.00)	0.57 (0.30)	0.05 (0.06)	0.06 (0.02)	0.25 (0.14) (0.14)	0.25 (0.13)
6F		4000		0.56 (0.28)	0.53 (0.26)	0.55 (0.16)	0.24 (0.00)	0.59 (0.33)	0.06 (0.06)	0.06 (0.02)	0.26 (0.16) (0.16)	0.25 (0.14)
5F			4000	0.42 (0.22)	0.52 (0.28)	0.55 (0.16)	0.23 (0.00)	0.44 (0.25)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.17 (0.10) (0.10)	0.26 (0.16)
4F		4000		0.41 (0.24)	0.39 (0.22)	0.55 (0.16)	0.23 (0.00)	0.44 (0.28)	0.07 (0.07)	0.06 (0.01)	0.18 (0.11) (0.11)	0.17 (0.10)
3F			4000	0.42 (0.26)	0.41 (0.24)	0.53 (0.16)	0.23 (0.00)	0.46 (0.30)	0.10 (0.08)	0.06 (0.01)	0.18 (0.12) (0.12)	0.17 (0.11)
2F		4625		0.45 (0.28)	0.39 (0.26)	0.53 (0.16)	0.23 (0.00)	0.52 (0.33)	0.10 (0.08)	0.06 (0.01)	0.19 (0.13) (0.13)	0.17 (0.12)
1F					0.57 (0.28)	0.26 (0.28)	0.36 (0.03)	0.49 (0.34)	0.59 (0.33)	0.32 (0.21)	0.08 (0.10)	0.03 (0.00) (0.13)
			20000				7200					
			27200									
			A	6 フレーム (S=1/272)				B	C			

(2) 短期荷重時断面検定比図

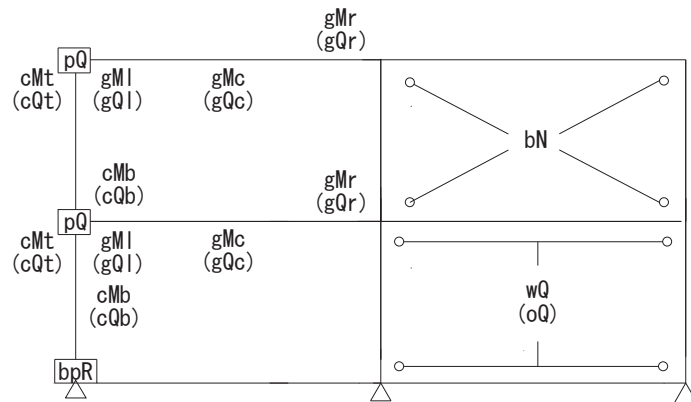

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

52675	14F	4000	0.54 (0.03)	0.32 (0.13)	0.05 (0.07)	0.16 (0.04)	0.23 (0.06)	0.40 (0.16)	0.05 (0.10)	0.24 (0.06)	0.35 (0.15)	0.03 (0.09)	0.24 (0.06)	0.34 (0.15)	0.33 (0.16)	0.05 (0.10)	0.23 (0.06)	0.16 (0.04)	0.05 (0.07)	0.54 (0.03)
			0.30 (0.03)	0.41 (0.11)	0.52 (0.06)	0.56 (0.23)	0.53 (0.06)	0.60 (0.23)	0.52 (0.06)	0.65 (0.25)	0.52 (0.06)	0.55 (0.20)	0.30 (0.03)							
	13F	4000	0.35 (0.06)	0.55 (0.20)	0.04 (0.13)	0.30 (0.09)	0.65 (0.25)	0.03 (0.17)	0.30 (0.09)	0.61 (0.24)	0.02 (0.16)	0.30 (0.09)	0.56 (0.23)	0.03 (0.17)	0.30 (0.09)	0.61 (0.24)	0.04 (0.13)	0.04 (0.13)	0.35 (0.06)	0.55 (0.20)
			0.31 (0.06)	0.57 (0.17)	0.51 (0.09)	0.72 (0.28)	0.51 (0.09)	0.76 (0.29)	0.51 (0.09)	0.80 (0.30)	0.51 (0.09)	0.73 (0.26)	0.31 (0.06)							
	12F	4025	0.43 (0.08)	0.73 (0.26)	0.05 (0.18)	0.38 (0.13)	0.81 (0.30)	0.04 (0.22)	0.38 (0.12)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.38 (0.12)	0.73 (0.28)	0.04 (0.22)	0.38 (0.13)	0.81 (0.30)	0.05 (0.18)	0.05 (0.18)	0.43 (0.08)	0.73 (0.26)
			0.38 (0.08)	0.52 (0.16)	0.61 (0.13)	0.63 (0.24)	0.61 (0.12)	0.65 (0.24)	0.61 (0.12)	0.69 (0.25)	0.61 (0.13)	0.63 (0.22)	0.38 (0.08)							
	11F	4000	0.40 (0.10)	0.63 (0.22)	0.04 (0.16)	0.39 (0.13)	0.69 (0.25)	0.02 (0.19)	0.39 (0.13)	0.65 (0.24)	0.02 (0.18)	0.39 (0.13)	0.63 (0.24)	0.02 (0.19)	0.39 (0.13)	0.69 (0.25)	0.51 (0.16)	0.04 (0.16)	0.04 (0.16)	0.40 (0.10)
			0.37 (0.10)	0.59 (0.19)	0.60 (0.13)	0.72 (0.27)	0.60 (0.13)	0.73 (0.27)	0.60 (0.13)	0.77 (0.28)	0.60 (0.13)	0.71 (0.25)	0.37 (0.10)							
	10F	4000	0.45 (0.12)	0.72 (0.25)	0.04 (0.19)	0.45 (0.16)	0.78 (0.28)	0.02 (0.21)	0.45 (0.15)	0.74 (0.27)	0.02 (0.20)	0.45 (0.15)	0.72 (0.27)	0.02 (0.21)	0.45 (0.16)	0.78 (0.28)	0.59 (0.19)	0.04 (0.19)	0.04 (0.19)	0.45 (0.12)
			0.42 (0.12)	0.65 (0.21)	0.67 (0.16)	0.77 (0.29)	0.67 (0.15)	0.77 (0.28)	0.67 (0.15)	0.83 (0.30)	0.67 (0.16)	0.78 (0.27)	0.42 (0.12)							
	9F	4025	0.48 (0.15)	0.79 (0.27)	0.04 (0.21)	0.48 (0.19)	0.83 (0.30)	0.03 (0.23)	0.48 (0.18)	0.78 (0.29)	0.02 (0.21)	0.48 (0.18)	0.77 (0.29)	0.03 (0.23)	0.48 (0.19)	0.83 (0.30)	0.65 (0.21)	0.04 (0.20)	0.04 (0.20)	0.48 (0.15)
			0.55 (0.15)	0.61 (0.21)	0.76 (0.19)	0.73 (0.27)	0.70 (0.18)	0.75 (0.28)	0.70 (0.18)	0.75 (0.28)	0.76 (0.19)	0.70 (0.25)	0.55 (0.15)							
	8F	4000	0.65 (0.24)	0.70 (0.25)	0.03 (0.20)	0.85 (0.26)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.48 (0.27)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.48 (0.27)	0.74 (0.27)	0.02 (0.21)	0.84 (0.26)	0.75 (0.28)	0.61 (0.21)	0.03 (0.19)	0.03 (0.19)	0.65 (0.24)
			0.61 (0.24)	0.64 (0.22)	0.80 (0.26)	0.74 (0.27)	0.74 (0.27)	0.74 (0.28)	0.74 (0.27)	0.76 (0.29)	0.80 (0.26)	0.72 (0.26)	0.61 (0.24)							
7F	4000	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.03 (0.20)	0.86 (0.29)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.31)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.54 (0.31)	0.74 (0.28)	0.02 (0.22)	0.85 (0.29)	0.76 (0.29)	0.80 (0.26)	0.03 (0.20)	0.03 (0.20)	0.69 (0.29)	
		0.67 (0.29)	0.67 (0.23)	0.84 (0.29)	0.76 (0.28)	0.79 (0.31)	0.77 (0.29)	0.79 (0.31)	0.79 (0.31)	0.79 (0.31)	0.75 (0.27)	0.67 (0.29)								
6F	4000	0.75 (0.34)	0.75 (0.27)	0.03 (0.21)	0.87 (0.33)	0.78 (0.29)	0.02 (0.22)	0.58 (0.35)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.58 (0.35)	0.77 (0.28)	0.02 (0.22)	0.87 (0.33)	0.78 (0.29)	0.84 (0.29)	0.03 (0.21)	0.03 (0.21)	0.75 (0.34)	
		0.74 (0.34)	0.70 (0.24)	0.83 (0.33)	0.78 (0.29)	0.83 (0.35)	0.78 (0.30)	0.83 (0.35)	0.78 (0.30)	0.83 (0.35)	0.78 (0.28)	0.74 (0.34)								
5F	4000	0.54 (0.26)	0.78 (0.28)	0.02 (0.22)	0.61 (0.25)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.40 (0.27)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.40 (0.27)	0.78 (0.29)	0.02 (0.23)	0.61 (0.25)	0.80 (0.30)	0.83 (0.33)	0.70 (0.24)	0.02 (0.22)	0.54 (0.26)	
		0.53 (0.26)	0.72 (0.25)	0.58 (0.25)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.53 (0.26)								
4F	4000	0.57 (0.30)	0.79 (0.29)	0.02 (0.23)	0.60 (0.28)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.42 (0.30)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.42 (0.30)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.60 (0.30)	0.72 (0.28)	0.72 (0.25)	0.02 (0.23)	0.02 (0.23)	0.57 (0.30)	
		0.59 (0.30)	0.72 (0.26)	0.62 (0.28)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.59 (0.30)								
3F	4000	0.59 (0.34)	0.79 (0.29)	0.02 (0.23)	0.60 (0.31)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.42 (0.33)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.42 (0.33)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.60 (0.31)	0.72 (0.26)	0.72 (0.23)	0.02 (0.23)	0.02 (0.23)	0.59 (0.34)	
		0.65 (0.34)	0.61 (0.23)	0.69 (0.31)	0.64 (0.24)	0.70 (0.33)	0.65 (0.25)	0.70 (0.33)	0.65 (0.25)	0.70 (0.33)	0.65 (0.24)	0.65 (0.34)								
2F	4625	0.51 (0.37)	0.67 (0.25)	0.02 (0.20)	0.54 (0.33)	0.63 (0.25)	0.02 (0.18)	0.38 (0.35)	0.65 (0.25)	0.02 (0.18)	0.38 (0.35)	0.64 (0.24)	0.02 (0.18)	0.54 (0.33)	0.61 (0.23)	0.61 (0.20)	0.02 (0.37)	0.02 (0.37)	0.51 (0.37)	
		0.87 (0.37)	0.18 (0.43)	0.89 (0.33)	0.14 (0.29)	0.92 (0.35)	0.14 (0.31)	0.92 (0.35)	0.14 (0.31)	0.92 (0.35)	0.14 (0.31)	0.87 (0.37)								
1F		0.22 (0.33)	0.05 (0.34)		0.14 (0.30)	0.02 (0.21)		0.14 (0.31)	0.01 (0.22)		0.14 (0.29)	0.02 (0.21)		0.14 (0.30)	0.05 (0.34)	0.22 (0.33)			0.87 (0.37)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
				36000																
		1		2		3		4		5		6								
				A フレーム (S=1/272)																

B フレーム (S=1/272)

52675	14F	4000	0.18 (0.03)	0.29 (0.13)	0.07 (0.05)	0.13 (0.10)	0.25 (0.05)	0.31 (0.14)	0.06 (0.06)	0.23 (0.05)	0.24 (0.13)	0.22 (0.12)	0.05 (0.05)	0.27 (0.05)	0.29 (0.14)	0.28 (0.14)	0.05 (0.06)	0.24 (0.05)	0.36 (0.15)	0.13 (0.10)	0.08 (0.03)	0.15 (0.03)	0.24 (0.11)
			0.27 (0.03)	0.34 (0.08)	0.37 (0.05)	0.44 (0.19)	0.38 (0.05)	0.53 (0.21)	0.39 (0.05)	0.42 (0.13)	0.36 (0.05)	0.41 (0.12)	0.26 (0.03)										
	13F	4000	0.18 (0.05)	0.46 (0.13)	0.03 (0.09)	0.32 (0.08)	0.52 (0.21)	0.06 (0.11)	0.31 (0.08)	0.44 (0.19)	0.38 (0.11)	0.31 (0.07)	0.35 (0.11)	0.02 (0.09)	0.26 (0.07)	0.31 (0.08)	0.02 (0.08)	0.31 (0.05)	0.42 (0.13)	0.36 (0.05)	0.41 (0.12)	0.26 (0.03)	
			0.32 (0.05)	0.46 (0.12)	0.41 (0.08)	0.57 (0.23)	0.43 (0.08)	0.66 (0.25)	0.42 (0.07)	0.52 (0.15)	0.37 (0.07)	0.54 (0.15)	0.31 (0.05)										
	12F	4025	0.25 (0.08)	0.58 (0.16)	0.04 (0.12)	0.42 (0.11)	0.65 (0.24)	0.06 (0.14)	0.41 (0.11)	0.56 (0.22)	0.06 (0.14)	0.41 (0.11)	0.44 (0.14)	0.02 (0.11)	0.35 (0.09)	0.43 (0.12)	0.03 (0.11)	0.24 (0.08)	0.52 (0.15)	0.37 (0.07)	0.54 (0.15)	0.31 (0.05)	
			0.43 (0.08)	0.39 (0.10)	0.55 (0.11)	0.40 (0.16)	0.57 (0.11)	0.47 (0.17)	0.56 (0.11)	0.42 (0.12)	0.50 (0.09)	0.46 (0.11)	0.41 (0.08)										
	11F	4000	0.49 (0.11)	0.49 (0.13)	0.03 (0.10)	0.66 (0.14)	0.46 (0.17)	0.04 (0.10)	0.68 (0.16)	0.40 (0.15)	0.03 (0.11)	0.66 (0.15)	0.37 (0.11)	0.01 (0.09)	0.59 (0.13)	0.36 (0.10)	0.03 (0.09)	0.47 (0.11)	0.42 (0.12)	0.50 (0.09)	0.46 (0.11)	0.41 (0.08)	
			0.48 (0.11)	0.45 (0.12)	0.65 (0.14)	0.46 (0.17)	0.67 (0.16)	0.53 (0.19)	0.65 (0.15)	0.48 (0.13)	0.58 (0.13)	0.53 (0.14)	0.46 (0.11)										
	10F	4000	0.57 (0.15)	0.56 (0.14)	0.04 (0.11)	0.72 (0.19)	0.52 (0.18)	0.04 (0.12)	0.75 (0.21)	0.46 (0.17)	0.03 (0.12)	0.72 (0.19)	0.42 (0.12)	0.01 (0.10)	0.64 (0.17)	0.43 (0.12)	0.03 (0.11)	0.55 (0.14)	0.64 (0.17)	0.58 (0.13)	0.53 (0.14)	0.46 (0.11)	
			0.57 (0.15)	0.47 (0.12)	0.73 (0.19)	0.49 (0.18)	0.76 (0.21)	0.55 (0.19)	0.73 (0.19)	0.49 (0.13)	0.64 (0.17)	0.57 (0.15)	0.55 (0.14)										
	9F	4025	0.60 (0.18)	0.59 (0.15)	0.04 (0.12)	0.74 (0.23)	0.54 (0.19)	0.04 (0.12)	0.77 (0.26)	0.49 (0.18)	0.03 (0.13)	0.73 (0.24)	0.44 (0.13)	0.01 (0.10)	0.67 (0.21)	0.46 (0.13)	0.04 (0.11)	0.58 (0.18)	0.67 (0.21)	0.46 (0.13)	0.58 (0.18)	0.55 (0.14)	
			0.59 (0.18)	0.52 (0.14)	0.77 (0.23)	0.55 (0.20)	0.77 (0.26)	0.60 (0.21)	0.77 (0.24)	0.53 (0.15)	0.71 (0.21)	0.59 (0.16)	0.57 (0.18)										
	8F	4000	0.48 (0.17)	0.62 (0.16)	0.03 (0.13)	0.51 (0.23)	0.59 (0.21)	0.03 (0.14)	0.52 (0.25)	0.54 (0.20)	0.03 (0.14)	0.50 (0.23)	0.48 (0.14)	0.01 (0.11)	0.42 (0.20)	0.50 (0.14)	0.03 (0.12)	0.47 (0.17)	0.60 (0.21)	0.77 (0.24)	0.53 (0.15)	0.71 (0.21)	0.59 (0.16)
			0.46 (0.17)	0.57 (0.15)	0.70 (0.23)	0.60 (0.22)	0.70 (0.25)	0.66 (0.23)	0.70 (0.23)	0.57 (0.16)	0.65 (0.20)	0.63 (0.17)	0.45 (0.17)										
7F	4000	0.50 (0.21)	0.66 (0.17)	0.03 (0.14)	0.52 (0.28)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.54 (0.31)	0.60 (0.21)	0.03 (0.16)	0.51 (0.29)	0.52 (0.15)	0.01 (0.12)	0.43 (0.25)	0.55 (0.15)	0.02 (0.13)	0.49 (0.20)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.50 (0.21)	0.58 (0.16)	0.75 (0.23)	0.62 (0.22)	0.76 (0.31)	0.67 (0.23)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.20)	0.49 (0.20)											
6F	4000	0.55 (0.24)	0.68 (0.18)	0.03 (0.14)	0.55 (0.33)	0.66 (0.23)	0.03 (0.16)	0.57 (0.37)	0.61 (0.22)	0.03 (0.16)	0.54 (0.34)	0.53 (0.15)	0.01 (0.12)	0.45 (0.30)	0.57 (0.16)	0.03 (0.14)	0.54 (0.23)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.54 (0.24)	0.61 (0.17)	0.79 (0.33)	0.66 (0.23)	0.82 (0.37)	0.70 (0.24)	0.80 (0.34)	0.59 (0.16)	0.73 (0.30)	0.67 (0.18)	0.53 (0.23)											
5F	4000	0.35 (0.15)	0.69 (0.18)	0.03 (0.15)	0.35 (0.22)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.25)	0.66 (0.23)	0.03 (0.17)	0.34 (0.23)	0.55 (0.16)	0.01 (0.13)	0.28 (0.20)	0.60 (0.17)	0.02 (0.14)	0.34 (0.15)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.34 (0.15)	0.62 (0.17)	0.53 (0.22)	0.69 (0.24)	0.55 (0.28)	0.72 (0.25)	0.53 (0.23)	0.60 (0.17)	0.48 (0.20)	0.68 (0.18)	0.34 (0.15)											
4F	4000	0.37 (0.17)	0.69 (0.19)	0.02 (0.15)	0.35 (0.26)	0.71 (0.25)	0.03 (0.17)	0.37 (0.28)	0.68 (0.24)	0.03 (0.17)	0.34 (0.26)	0.57 (0.16)	0.01 (0.13)	0.28 (0.23)	0.62 (0.17)	0.02 (0.15)	0.36 (0.17)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.38 (0.17)	0.60 (0.17)	0.57 (0.26)	0.67 (0.24)	0.60 (0.28)	0.69 (0.24)	0.57 (0.26)	0.57 (0.16)	0.52 (0.23)	0.67 (0.18)	0.38 (0.17)											
3F	4000	0.36 (0.19)	0.67 (0.18)	0.02 (0.14)	0.34 (0.29)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.32)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.34 (0.29)	0.55 (0.15)	0.01 (0.12)	0.30 (0.26)	0.61 (0.17)	0.02 (0.14)	0.36 (0.19)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.40 (0.19)	0.53 (0.15)	0.61 (0.29)	0.58 (0.21)	0.64 (0.32)	0.60 (0.21)	0.62 (0.29)	0.48 (0.14)	0.56 (0.26)	0.59 (0.16)	0.40 (0.19)											
2F	4625	0.32 (0.21)	0.59 (0.16)	0.02 (0.12)	0.36 (0.32)	0.59 (0.21)	0.03 (0.14)	0.39 (0.35)	0.58 (0.21)	0.03 (0.14)	0.36 (0.32)	0.47 (0.14)	0.01 (0.10)	0.32 (0.29)	0.55 (0.16)	0.02 (0.13)	0.31 (0.21)	0.66 (0.21)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.17)	
		0.60 (0.21)	0.09 (0.24)	0.74 (0.32)	0.08 (0.13)	0.78 (0.35)	0.08 (0.19)	0.75 (0.32)	0.08 (0.19)	0.75 (0.32)	0.08 (0.19)	0.69 (0.29)	0.10 (0.21)	0.59 (0.21)									
1F		0.10 (0.21)	0.04 (0.16)	0.08 (0.18)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	
		36000																					

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/272)

14F	52675	4000	0.54 (0.09)	0.73 (0.23)	0.31 (0.02)	0.73 (0.23)	0.28 (0.12)	0.04 (0.03)	0.24 (0.11)											
13F			4000	0.35 (0.08)	0.81 (0.22)	0.23 (0.04)	0.76 (0.21)	0.35 (0.10)	0.05 (0.10)	0.48 (0.18)	0.27 (0.05)									
12F				4025	0.43 (0.10)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.83 (0.22)	0.35 (0.09)	0.05 (0.12)	0.58 (0.21)	0.32 (0.07)								
11F					4000	0.40 (0.10)	0.86 (0.24)	0.22 (0.05)	0.81 (0.23)	0.43 (0.12)	0.06 (0.14)	0.65 (0.23)	0.43 (0.10)							
10F						4000	0.45 (0.12)	0.90 (0.24)	0.22 (0.06)	0.85 (0.24)	0.41 (0.11)	0.06 (0.15)	0.72 (0.25)	0.48 (0.13)						
9F							4025	0.48 (0.15)	0.93 (0.25)	0.23 (0.06)	0.88 (0.24)	0.45 (0.13)	0.07 (0.17)	0.77 (0.27)	0.57 (0.17)					
8F								4000	0.51 (0.23)	0.94 (0.17)	0.16 (0.05)	0.87 (0.16)	0.57 (0.16)	0.05 (0.17)	0.81 (0.28)	0.59 (0.20)				
7F									4000	0.55 (0.27)	0.95 (0.17)	0.16 (0.06)	0.88 (0.16)	0.64 (0.26)	0.05 (0.19)	0.86 (0.29)	0.46 (0.19)			
6F										4000	0.58 (0.32)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.91 (0.17)	0.70 (0.31)	0.05 (0.19)	0.89 (0.30)	0.50 (0.22)		
5F											4000	0.40 (0.26)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.77 (0.36)	0.05 (0.21)	0.93 (0.31)	0.54 (0.25)	
4F												4000	0.42 (0.29)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.55 (0.29)	0.05 (0.21)	0.95 (0.32)	0.34 (0.16)
3F													4000	0.45 (0.33)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.91 (0.16)	0.61 (0.33)	0.05 (0.20)	0.91 (0.31)
2F	4625	0.47 (0.36)												0.81 (0.15)	0.15 (0.04)	0.82 (0.15)	0.67 (0.37)	0.05 (0.18)	0.81 (0.28)	0.40 (0.20)
1F		0.87 (0.36)	0.39 (0.42)											0.89 (0.41)	0.30 (0.33)	0.06 (0.26)	0.12 (0.22)	0.60 (0.22)		
			20000											7200						
			27200																	
A		1 フレーム (S=1/272)												B	C					

14F	52675	4000	0.84 (0.16)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.80 (0.28)	0.45 (0.20)	0.06 (0.05)	0.28 (0.15)		
13F			4000	0.52 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25)	0.52 (0.16)	0.09 (0.10)	0.55 (0.25)	0.37 (0.06)
12F				4025	0.67 (0.17)	0.51 (0.13)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.51 (0.14)	0.08 (0.12)	0.65 (0.27)
11F			4000		0.66 (0.17)	0.61 (0.17)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25)	0.63 (0.18)	0.09 (0.14)	0.72 (0.29)
10F				4000	0.70 (0.20)	0.60 (0.17)	0.23 (0.07)	0.88 (0.26)	0.62 (0.18)	0.09 (0.16)	0.79 (0.32)
9F			4025		0.73 (0.22)	0.67 (0.20)	0.23 (0.08)	0.91 (0.27)	0.69 (0.21)	0.09 (0.17)	0.85 (0.34)
8F				4000	0.74 (0.31)	0.76 (0.22)	0.21 (0.08)	0.82 (0.22)	0.79 (0.24)	0.06 (0.20)	0.71 (0.33)
7F			4000		0.79 (0.34)	0.80 (0.31)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.83 (0.32)	0.05 (0.23)	0.81 (0.36)
6F				4000	0.83 (0.37)	0.84 (0.34)	0.21 (0.08)	0.85 (0.27)	0.86 (0.35)	0.05 (0.23)	0.82 (0.37)
5F			4000		0.58 (0.28)	0.83 (0.37)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28)	0.87 (0.37)	0.05 (0.26)	0.90 (0.40)
4F				4000	0.59 (0.31)	0.58 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.61 (0.28)	0.05 (0.28)	0.94 (0.42)
3F			4000		0.58 (0.33)	0.62 (0.31)	0.20 (0.08)	0.87 (0.28)	0.65 (0.29)	0.05 (0.26)	0.91 (0.41)
2F				4625	0.48 (0.36)	0.69 (0.33)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26)	0.70 (0.33)	0.05 (0.22)	0.79 (0.36)
1F					0.89 (0.36)		0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.35)	0.07 (0.30)	0.14 (0.25)
			20000				7200				
			27200								
A			B				C				
2 フレーム (S=1/272)											



14F	52675	4000	0.81 (0.17)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.79 (0.28) (0.16)	0.44 (0.20)	0.06 (0.05)	0.28 (0.14) (0.06)		
13F			4000	0.51 (0.13)	0.53 (0.17)	0.27 (0.04)	0.82 (0.26) (0.14)	0.51 (0.16) (0.18)	0.11 (0.10)	0.58 (0.25) (0.10)	0.38 (0.06)
12F				4025	0.67 (0.17)	0.51 (0.13)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26) (0.19)	0.50 (0.14) (0.24)	0.09 (0.12)	0.68 (0.28) (0.14)
11F			4000		0.63 (0.18)	0.61 (0.17)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25) (0.19)	0.60 (0.19) (0.26)	0.10 (0.14)	0.76 (0.30) (0.18)
10F				4000	0.69 (0.21)	0.60 (0.18)	0.23 (0.07)	0.87 (0.26) (0.22)	0.60 (0.19) (0.28)	0.11 (0.16)	0.83 (0.33) (0.23)
9F			4025		0.71 (0.23)	0.67 (0.21)	0.23 (0.08)	0.91 (0.24) (0.25)	0.68 (0.22) (0.31)	0.11 (0.18)	0.89 (0.35) (0.28)
8F				4000	0.76 (0.32)	0.70 (0.23)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27) (0.34)	0.76 (0.25) (0.29)	0.07 (0.21)	0.74 (0.34) (0.29)
7F			4000		0.82 (0.36)	0.74 (0.32)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27) (0.37)	0.79 (0.34) (0.32)	0.06 (0.23)	0.84 (0.37) (0.34)
6F				4000	0.86 (0.39)	0.79 (0.36)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27) (0.39)	0.85 (0.37) (0.34)	0.06 (0.24)	0.85 (0.38) (0.39)
5F			4000		0.60 (0.30)	0.83 (0.39)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28) (0.29)	0.87 (0.39) (0.38)	0.06 (0.27)	0.94 (0.42) (0.26)
4F				4000	0.61 (0.32)	0.59 (0.30)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28) (0.32)	0.62 (0.29) (0.40)	0.06 (0.29)	0.99 (0.44) (0.30)
3F			4000		0.61 (0.35)	0.63 (0.32)	0.20 (0.08)	0.87 (0.27) (0.35)	0.65 (0.32) (0.41)	0.06 (0.27)	0.96 (0.42) (0.33)
2F				4625	0.51 (0.38)	0.70 (0.35)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26) (0.38)	0.68 (0.35) (0.36)	0.06 (0.23)	0.83 (0.37) (0.36)
1F						0.92 (0.38)	0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.38)	0.07 (0.30)	0.14 (0.26)
			20000				7200				
			27200								
			A	3 フレーム (S=1/272)				B	C		

14F	52675	4000	0.81 (0.17)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.79 (0.28)	0.42 (0.19)	0.07 (0.04)	0.30 (0.15)		
13F			4000	0.51 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25)	0.53 (0.16)	0.09 (0.10)	0.57 (0.23)	0.39 (0.07)
12F				4025	0.66 (0.17)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.52 (0.14)	0.08 (0.12)	0.66 (0.26)
11F			4000		0.63 (0.18)	0.89 (0.26)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25)	0.62 (0.19)	0.08 (0.14)	0.74 (0.28)
10F				4000	0.69 (0.21)	0.94 (0.27)	0.23 (0.07)	0.87 (0.27)	0.61 (0.19)	0.09 (0.16)	0.80 (0.30)
9F			4025		0.71 (0.23)	0.98 (0.27)	0.23 (0.08)	0.91 (0.26)	0.69 (0.22)	0.09 (0.18)	0.86 (0.32)
8F				4000	0.76 (0.32)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27)	0.76 (0.25)	0.06 (0.21)	0.73 (0.33)
7F			4000		0.82 (0.36)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.80 (0.33)	0.05 (0.23)	0.82 (0.35)
6F				4000	0.86 (0.39)	0.91 (0.28)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27)	0.86 (0.36)	0.05 (0.24)	0.83 (0.36)
5F			4000		0.60 (0.30)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28)	0.87 (0.38)	0.05 (0.27)	0.91 (0.39)
4F				4000	0.61 (0.32)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.61 (0.29)	0.05 (0.28)	0.95 (0.41)
3F			4000		0.61 (0.35)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.27)	0.65 (0.31)	0.05 (0.27)	0.91 (0.39)
2F				4625	0.51 (0.38)	0.79 (0.26)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26)	0.68 (0.34)	0.05 (0.22)	0.79 (0.35)
1F					0.92 (0.38)		0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.91 (0.37)		0.14 (0.25)
							0.35 (0.38)		0.07 (0.30)		
			20000				7200				
			27200								
A			4 フレーム (S=1/272)				B		C		

14F	52675	4000	0.84 (0.16)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.80 (0.28) (0.16)	0.42 (0.19)	0.07 (0.04)	0.30 (0.15) (0.07)	
13F			4000	0.52 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25) (0.14)	0.53 (0.16) (0.14)	0.07 (0.10)	0.43 (0.23) (0.09)
12F				4025	0.51 (0.13)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26) (0.18)	0.52 (0.14) (0.19)	0.06 (0.12)
11F			4000		0.65 (0.17)	0.89 (0.26)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25) (0.18)	0.63 (0.18) (0.20)	0.07 (0.14)
10F				4000	0.70 (0.20)	0.94 (0.27)	0.23 (0.07)	0.88 (0.26) (0.21)	0.62 (0.18) (0.23)	0.08 (0.16)
9F			4025		0.73 (0.22)	0.97 (0.27)	0.23 (0.08)	0.91 (0.27) (0.24)	0.69 (0.21) (0.25)	0.08 (0.17)
8F				4000	0.74 (0.30)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27) (0.32)	0.79 (0.24) (0.25)	0.05 (0.20)
7F			4000		0.79 (0.34)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27) (0.34)	0.83 (0.32) (0.27)	0.04 (0.22)
6F				4000	0.83 (0.37)	0.91 (0.28)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27) (0.36)	0.87 (0.34) (0.30)	0.04 (0.23)
5F			4000		0.58 (0.28)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28) (0.27)	0.87 (0.36) (0.33)	0.04 (0.25)
4F				4000	0.59 (0.31)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28) (0.28)	0.60 (0.27) (0.35)	0.04 (0.27)
3F			4000		0.58 (0.33)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.27) (0.31)	0.64 (0.28) (0.35)	0.04 (0.25)
2F				4625	0.48 (0.36)	0.79 (0.26)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26) (0.34)	0.70 (0.31) (0.32)	0.04 (0.21)
1F					0.89 (0.36)		0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.34)	0.07 (0.29)
			20000				7200			
			27200							
A			5 フレーム (S=1/272)				B		C	

14F	52675	4000	0.54 (0.09)	0.73 (0.23)	0.31 (0.02)	0.73 (0.23)	0.28 (0.12)	0.04 (0.04)	0.24 (0.11)	0.34 (0.05)			
13F			4000	0.35 (0.08)	0.81 (0.22)	0.23 (0.04)	0.76 (0.21)	0.35 (0.10)	0.30 (0.11)	0.05 (0.10)	0.48 (0.18)	0.26 (0.05)	
12F				4025	0.43 (0.10)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.82 (0.22)	0.35 (0.09)	0.44 (0.16)	0.05 (0.12)	0.58 (0.21)	0.31 (0.07)
11F			4000		0.40 (0.10)	0.86 (0.24)	0.22 (0.05)	0.80 (0.23)	0.43 (0.12)	0.44 (0.11)	0.50 (0.18)	0.06 (0.14)	0.65 (0.23)
10F				4000	0.45 (0.12)	0.89 (0.24)	0.22 (0.06)	0.84 (0.24)	0.40 (0.11)	0.48 (0.13)	0.57 (0.20)	0.06 (0.15)	0.72 (0.25)
9F			4025		0.48 (0.14)	0.93 (0.25)	0.23 (0.06)	0.87 (0.24)	0.45 (0.13)	0.49 (0.16)	0.64 (0.22)	0.07 (0.17)	0.76 (0.27)
8F				4000	0.51 (0.23)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.86 (0.16)	0.56 (0.16)	0.51 (0.25)	0.61 (0.22)	0.05 (0.17)	0.80 (0.27)
7F			4000		0.55 (0.27)	0.95 (0.17)	0.16 (0.06)	0.87 (0.16)	0.63 (0.25)	0.56 (0.30)	0.66 (0.23)	0.05 (0.18)	0.85 (0.29)
6F				4000	0.58 (0.32)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.90 (0.16)	0.70 (0.30)	0.59 (0.36)	0.73 (0.25)	0.05 (0.19)	0.88 (0.30)
5F			4000		0.40 (0.26)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.91 (0.17)	0.77 (0.36)	0.40 (0.28)	0.77 (0.27)	0.05 (0.20)	0.92 (0.31)
4F				4000	0.41 (0.29)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.91 (0.17)	0.55 (0.28)	0.42 (0.32)	0.80 (0.28)	0.05 (0.21)	0.94 (0.32)
3F			4000		0.45 (0.33)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.90 (0.16)	0.61 (0.32)	0.47 (0.36)	0.80 (0.28)	0.05 (0.20)	0.91 (0.31)
2F				4625	0.47 (0.36)	0.81 (0.15)	0.15 (0.04)	0.81 (0.15)	0.66 (0.36)	0.53 (0.40)	0.69 (0.25)	0.05 (0.17)	0.80 (0.28)
1F						0.87 (0.36)	0.21 (0.14)	0.39 (0.41)	0.89 (0.40)	0.30 (0.33)	0.06 (0.26)	0.12 (0.21)	0.59 (0.22)
			20000				7200						
			27200										
			A	6 フレーム (S=1/272)				B	C				

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

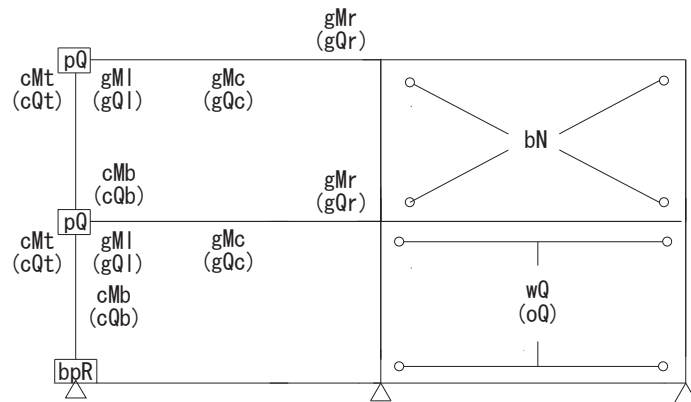

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

52675	14F	4000	0.54 (0.03)	0.32 (0.13)	0.05 (0.07)	0.16 (0.04)	0.23 (0.06)	0.40 (0.16)	0.05 (0.10)	0.24 (0.06)	0.35 (0.15)	0.03 (0.09)	0.24 (0.06)	0.34 (0.15)	0.33 (0.16)	0.05 (0.10)	0.23 (0.06)	0.16 (0.04)	0.05 (0.07)	0.54 (0.03)	
			0.30 (0.03)	0.41 (0.11)	0.52 (0.06)	0.56 (0.23)	0.53 (0.06)	0.60 (0.23)	0.52 (0.06)	0.65 (0.25)	0.52 (0.06)	0.55 (0.20)	0.30 (0.03)								
	13F	4000	0.35 (0.06)	0.55 (0.20)	0.04 (0.13)	0.30 (0.09)	0.65 (0.25)	0.03 (0.17)	0.30 (0.09)	0.61 (0.24)	0.02 (0.16)	0.30 (0.09)	0.56 (0.23)	0.03 (0.17)	0.30 (0.09)	0.65 (0.25)	0.52 (0.11)	0.04 (0.13)	0.55 (0.06)	0.30 (0.03)	
			0.31 (0.06)	0.57 (0.17)	0.51 (0.09)	0.72 (0.28)	0.51 (0.09)	0.76 (0.29)	0.51 (0.09)	0.80 (0.30)	0.51 (0.09)	0.73 (0.26)	0.31 (0.06)								
	12F	4025	0.43 (0.08)	0.73 (0.26)	0.05 (0.18)	0.38 (0.13)	0.81 (0.30)	0.04 (0.22)	0.38 (0.12)	0.76 (0.29)	0.02 (0.21)	0.38 (0.12)	0.73 (0.28)	0.04 (0.22)	0.38 (0.13)	0.80 (0.30)	0.57 (0.17)	0.05 (0.18)	0.43 (0.08)	0.73 (0.26)	
			0.38 (0.08)	0.52 (0.16)	0.61 (0.13)	0.63 (0.24)	0.61 (0.12)	0.65 (0.24)	0.61 (0.12)	0.69 (0.25)	0.61 (0.13)	0.63 (0.22)	0.38 (0.08)								
	11F	4000	0.40 (0.10)	0.63 (0.22)	0.04 (0.16)	0.39 (0.13)	0.69 (0.25)	0.02 (0.19)	0.39 (0.13)	0.65 (0.24)	0.02 (0.18)	0.39 (0.13)	0.63 (0.24)	0.02 (0.19)	0.39 (0.13)	0.65 (0.25)	0.51 (0.16)	0.04 (0.16)	0.40 (0.10)	0.63 (0.22)	
			0.37 (0.10)	0.59 (0.19)	0.60 (0.13)	0.72 (0.27)	0.60 (0.13)	0.73 (0.27)	0.60 (0.13)	0.77 (0.28)	0.60 (0.13)	0.71 (0.25)	0.37 (0.10)								
	10F	4000	0.45 (0.12)	0.72 (0.25)	0.04 (0.19)	0.45 (0.16)	0.78 (0.28)	0.02 (0.21)	0.45 (0.15)	0.74 (0.27)	0.02 (0.20)	0.45 (0.15)	0.72 (0.27)	0.02 (0.21)	0.45 (0.16)	0.77 (0.28)	0.60 (0.19)	0.59 (0.19)	0.04 (0.19)	0.45 (0.12)	0.72 (0.25)
			0.42 (0.12)	0.65 (0.21)	0.67 (0.16)	0.77 (0.29)	0.67 (0.15)	0.77 (0.28)	0.67 (0.15)	0.83 (0.30)	0.67 (0.16)	0.78 (0.27)	0.42 (0.12)								
	9F	4025	0.48 (0.15)	0.79 (0.27)	0.04 (0.21)	0.48 (0.19)	0.83 (0.30)	0.03 (0.23)	0.48 (0.18)	0.78 (0.29)	0.02 (0.21)	0.48 (0.18)	0.77 (0.29)	0.03 (0.23)	0.48 (0.19)	0.83 (0.30)	0.65 (0.21)	0.04 (0.20)	0.48 (0.15)	0.79 (0.27)	0.42 (0.12)
			0.55 (0.15)	0.61 (0.21)	0.76 (0.19)	0.73 (0.27)	0.70 (0.18)	0.75 (0.28)	0.70 (0.18)	0.75 (0.28)	0.76 (0.19)	0.70 (0.25)	0.55 (0.15)								
	8F	4000	0.65 (0.24)	0.70 (0.25)	0.03 (0.20)	0.85 (0.26)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.48 (0.27)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.48 (0.27)	0.74 (0.27)	0.02 (0.21)	0.84 (0.26)	0.75 (0.28)	0.76 (0.21)	0.03 (0.19)	0.65 (0.24)	0.70 (0.25)	0.55 (0.15)
			0.61 (0.24)	0.64 (0.22)	0.80 (0.26)	0.74 (0.27)	0.74 (0.27)	0.74 (0.28)	0.74 (0.27)	0.74 (0.27)	0.74 (0.27)	0.74 (0.26)	0.61 (0.24)								
7F	4000	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.03 (0.20)	0.86 (0.29)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.54 (0.31)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.54 (0.31)	0.74 (0.28)	0.02 (0.22)	0.85 (0.29)	0.76 (0.29)	0.80 (0.26)	0.03 (0.20)	0.69 (0.29)	0.73 (0.26)	0.61 (0.24)	
		0.67 (0.29)	0.67 (0.23)	0.84 (0.29)	0.76 (0.28)	0.79 (0.31)	0.77 (0.29)	0.79 (0.31)	0.79 (0.31)	0.79 (0.31)	0.79 (0.27)	0.67 (0.29)									
6F	4000	0.75 (0.34)	0.75 (0.27)	0.03 (0.21)	0.87 (0.33)	0.78 (0.29)	0.02 (0.22)	0.58 (0.35)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.58 (0.35)	0.77 (0.28)	0.02 (0.22)	0.87 (0.33)	0.78 (0.29)	0.84 (0.29)	0.03 (0.21)	0.75 (0.34)	0.75 (0.27)	0.67 (0.29)	
		0.74 (0.34)	0.70 (0.24)	0.83 (0.33)	0.78 (0.29)	0.83 (0.35)	0.78 (0.30)	0.83 (0.35)	0.78 (0.30)	0.83 (0.35)	0.78 (0.28)	0.74 (0.34)									
5F	4000	0.54 (0.26)	0.78 (0.28)	0.02 (0.22)	0.61 (0.25)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.40 (0.27)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.40 (0.27)	0.78 (0.29)	0.02 (0.23)	0.61 (0.25)	0.80 (0.30)	0.83 (0.33)	0.70 (0.24)	0.02 (0.22)	0.54 (0.26)	0.74 (0.34)	
		0.53 (0.26)	0.72 (0.25)	0.58 (0.25)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.59 (0.27)	0.79 (0.30)	0.53 (0.26)									
4F	4000	0.57 (0.30)	0.79 (0.29)	0.02 (0.23)	0.60 (0.28)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.42 (0.30)	0.79 (0.30)	0.02 (0.22)	0.42 (0.30)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.60 (0.30)	0.72 (0.28)	0.58 (0.25)	0.02 (0.23)	0.57 (0.30)	0.79 (0.29)	0.53 (0.26)	
		0.59 (0.30)	0.72 (0.26)	0.62 (0.28)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.63 (0.30)	0.76 (0.29)	0.59 (0.30)									
3F	4000	0.59 (0.34)	0.79 (0.29)	0.02 (0.23)	0.60 (0.31)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.42 (0.33)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.42 (0.33)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.60 (0.31)	0.72 (0.26)	0.62 (0.28)	0.02 (0.23)	0.59 (0.34)	0.79 (0.29)	0.59 (0.30)	
		0.65 (0.34)	0.61 (0.23)	0.69 (0.31)	0.64 (0.24)	0.70 (0.33)	0.65 (0.25)	0.70 (0.33)	0.65 (0.25)	0.70 (0.33)	0.65 (0.24)	0.65 (0.34)									
2F	4625	0.51 (0.37)	0.67 (0.25)	0.02 (0.20)	0.54 (0.33)	0.63 (0.25)	0.02 (0.18)	0.38 (0.35)	0.65 (0.25)	0.02 (0.18)	0.38 (0.35)	0.64 (0.24)	0.02 (0.18)	0.54 (0.33)	0.61 (0.23)	0.69 (0.31)	0.02 (0.20)	0.51 (0.37)	0.67 (0.25)	0.65 (0.34)	
		0.87 (0.37)	0.18 (0.43)	0.89 (0.33)	0.14 (0.29)	0.92 (0.35)	0.14 (0.31)	0.92 (0.35)	0.14 (0.31)	0.92 (0.35)	0.14 (0.30)	0.87 (0.37)									
1F		0.22 (0.33)	0.05 (0.34)		0.14 (0.30)	0.02 (0.21)		0.14 (0.31)	0.01 (0.22)		0.14 (0.29)	0.02 (0.21)		0.14 (0.30)	0.05 (0.34)	0.18 (0.43)	0.05 (0.34)		0.22 (0.33)	0.87 (0.37)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
			36000																		
			A フレーム (S=1/272)																		
			1 2 3 4 5 6																		

B フレーム (S=1/272)

52675	14F	4000	0.18 (0.03)	0.29 (0.13)	0.07 (0.05)	0.13 (0.10)	0.25 (0.05)	0.31 (0.14)	0.06 (0.06)	0.23 (0.05)	0.24 (0.13)	0.22 (0.12)	0.05 (0.05)	0.27 (0.05)	0.29 (0.14)	0.28 (0.14)	0.05 (0.06)	0.24 (0.05)	0.36 (0.15)	0.13 (0.10)	0.08 (0.03)	0.15 (0.03)	0.24 (0.11)			
	0.27 (0.03)		0.34 (0.08)	0.37 (0.05)	0.44 (0.19)	0.38 (0.05)	0.53 (0.21)	0.39 (0.05)	0.42 (0.13)	0.36 (0.05)	0.41 (0.12)	0.26 (0.03)														
	13F	4000	0.18 (0.05)	0.46 (0.13)	0.03 (0.09)	0.32 (0.08)	0.52 (0.21)	0.06 (0.11)	0.31 (0.08)	0.44 (0.19)	0.38 (0.05)	0.53 (0.21)	0.39 (0.05)	0.42 (0.13)	0.36 (0.05)	0.41 (0.12)	0.26 (0.03)									
	0.32 (0.05)		0.46 (0.12)	0.41 (0.08)	0.57 (0.23)	0.43 (0.08)	0.66 (0.25)	0.42 (0.07)	0.52 (0.15)	0.37 (0.07)	0.54 (0.15)	0.31 (0.05)														
	12F	4025	0.25 (0.08)	0.58 (0.16)	0.04 (0.12)	0.42 (0.11)	0.65 (0.24)	0.06 (0.14)	0.41 (0.11)	0.56 (0.22)	0.43 (0.14)	0.66 (0.11)	0.42 (0.14)	0.52 (0.09)	0.37 (0.12)	0.43 (0.12)	0.03 (0.11)	0.24 (0.08)	0.54 (0.15)	0.31 (0.05)						
	0.43 (0.08)		0.39 (0.10)	0.55 (0.11)	0.40 (0.16)	0.57 (0.11)	0.47 (0.17)	0.56 (0.11)	0.42 (0.12)	0.50 (0.09)	0.46 (0.11)	0.41 (0.08)														
	11F	4000	0.49 (0.11)	0.49 (0.13)	0.03 (0.10)	0.66 (0.14)	0.46 (0.17)	0.04 (0.10)	0.68 (0.16)	0.40 (0.15)	0.03 (0.11)	0.66 (0.15)	0.37 (0.11)	0.01 (0.09)	0.59 (0.13)	0.36 (0.10)	0.03 (0.09)	0.47 (0.11)	0.46 (0.08)	0.41 (0.08)						
	0.48 (0.11)		0.45 (0.12)	0.65 (0.14)	0.46 (0.17)	0.67 (0.16)	0.53 (0.19)	0.65 (0.15)	0.48 (0.13)	0.58 (0.13)	0.53 (0.14)	0.46 (0.11)														
	10F	4000	0.57 (0.15)	0.56 (0.14)	0.04 (0.11)	0.72 (0.19)	0.52 (0.18)	0.04 (0.12)	0.75 (0.21)	0.46 (0.17)	0.03 (0.12)	0.72 (0.19)	0.42 (0.12)	0.01 (0.10)	0.64 (0.17)	0.43 (0.12)	0.03 (0.11)	0.55 (0.14)	0.53 (0.14)	0.46 (0.11)						
	0.57 (0.15)		0.47 (0.12)	0.73 (0.19)	0.49 (0.18)	0.76 (0.21)	0.55 (0.19)	0.73 (0.19)	0.49 (0.13)	0.64 (0.17)	0.57 (0.15)	0.55 (0.14)														
	9F	4025	0.60 (0.18)	0.59 (0.15)	0.04 (0.12)	0.74 (0.23)	0.54 (0.19)	0.04 (0.12)	0.77 (0.26)	0.49 (0.18)	0.03 (0.13)	0.73 (0.24)	0.44 (0.13)	0.01 (0.10)	0.67 (0.21)	0.46 (0.13)	0.04 (0.11)	0.58 (0.18)	0.57 (0.15)	0.55 (0.14)						
	0.59 (0.18)		0.52 (0.14)	0.77 (0.23)	0.55 (0.20)	0.77 (0.26)	0.60 (0.21)	0.77 (0.24)	0.53 (0.15)	0.71 (0.21)	0.59 (0.16)	0.57 (0.18)														
	8F	4000	0.48 (0.17)	0.62 (0.16)	0.03 (0.13)	0.51 (0.23)	0.59 (0.21)	0.03 (0.14)	0.52 (0.25)	0.54 (0.20)	0.03 (0.14)	0.50 (0.23)	0.48 (0.14)	0.01 (0.11)	0.42 (0.20)	0.50 (0.14)	0.03 (0.12)	0.47 (0.17)	0.57 (0.18)	0.57 (0.18)						
	0.46 (0.17)		0.57 (0.15)	0.70 (0.23)	0.60 (0.22)	0.70 (0.25)	0.66 (0.23)	0.70 (0.23)	0.57 (0.16)	0.65 (0.20)	0.63 (0.17)	0.45 (0.17)														
7F	4000	0.50 (0.21)	0.66 (0.17)	0.03 (0.14)	0.52 (0.28)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.54 (0.31)	0.60 (0.21)	0.03 (0.16)	0.51 (0.29)	0.52 (0.15)	0.01 (0.12)	0.43 (0.25)	0.55 (0.15)	0.02 (0.13)	0.49 (0.20)	0.65 (0.15)	0.63 (0.13)	0.45 (0.17)						
0.50 (0.21)		0.58 (0.16)	0.75 (0.28)	0.62 (0.22)	0.76 (0.31)	0.67 (0.23)	0.75 (0.29)	0.57 (0.16)	0.69 (0.25)	0.66 (0.23)	0.49 (0.20)															
6F	4000	0.55 (0.24)	0.68 (0.18)	0.03 (0.14)	0.55 (0.33)	0.66 (0.23)	0.03 (0.16)	0.57 (0.37)	0.61 (0.22)	0.03 (0.16)	0.54 (0.34)	0.53 (0.15)	0.01 (0.12)	0.45 (0.30)	0.57 (0.16)	0.03 (0.14)	0.54 (0.23)	0.69 (0.16)	0.66 (0.14)	0.49 (0.20)						
0.54 (0.24)		0.61 (0.17)	0.79 (0.33)	0.66 (0.23)	0.82 (0.37)	0.70 (0.24)	0.80 (0.34)	0.59 (0.16)	0.73 (0.30)	0.67 (0.18)	0.53 (0.23)															
5F	4000	0.35 (0.15)	0.69 (0.18)	0.03 (0.15)	0.35 (0.22)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.25)	0.66 (0.23)	0.03 (0.17)	0.34 (0.23)	0.55 (0.16)	0.01 (0.13)	0.28 (0.20)	0.60 (0.17)	0.02 (0.14)	0.34 (0.15)	0.67 (0.17)	0.67 (0.18)	0.53 (0.23)						
0.34 (0.15)		0.62 (0.17)	0.53 (0.22)	0.69 (0.24)	0.55 (0.25)	0.72 (0.25)	0.53 (0.23)	0.60 (0.17)	0.48 (0.20)	0.68 (0.18)	0.34 (0.15)															
4F	4000	0.37 (0.17)	0.69 (0.19)	0.02 (0.15)	0.35 (0.26)	0.71 (0.25)	0.03 (0.17)	0.37 (0.28)	0.68 (0.24)	0.03 (0.17)	0.34 (0.26)	0.57 (0.16)	0.01 (0.13)	0.34 (0.23)	0.62 (0.17)	0.02 (0.15)	0.36 (0.17)	0.67 (0.18)	0.68 (0.15)	0.34 (0.15)						
0.38 (0.17)		0.60 (0.17)	0.57 (0.26)	0.67 (0.24)	0.60 (0.28)	0.69 (0.24)	0.57 (0.26)	0.57 (0.16)	0.52 (0.23)	0.67 (0.18)	0.38 (0.17)															
3F	4000	0.36 (0.19)	0.67 (0.18)	0.02 (0.14)	0.34 (0.29)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.32)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.34 (0.29)	0.55 (0.15)	0.01 (0.12)	0.30 (0.26)	0.61 (0.17)	0.02 (0.14)	0.36 (0.19)	0.67 (0.18)	0.67 (0.17)	0.38 (0.17)						
0.40 (0.19)		0.53 (0.15)	0.61 (0.29)	0.58 (0.21)	0.64 (0.32)	0.60 (0.21)	0.62 (0.29)	0.48 (0.14)	0.56 (0.26)	0.59 (0.16)	0.40 (0.19)															
2F	4625	0.32 (0.21)	0.59 (0.16)	0.02 (0.12)	0.36 (0.32)	0.59 (0.21)	0.03 (0.14)	0.39 (0.35)	0.58 (0.21)	0.03 (0.14)	0.36 (0.32)	0.47 (0.14)	0.01 (0.10)	0.32 (0.29)	0.55 (0.16)	0.02 (0.13)	0.31 (0.21)	0.59 (0.16)	0.59 (0.16)	0.40 (0.19)						
0.60 (0.21)		0.09 (0.24)	0.74 (0.32)	0.08 (0.13)	0.78 (0.35)	0.08 (0.19)	0.75 (0.32)	0.08 (0.19)	0.75 (0.32)	0.08 (0.19)	0.69 (0.29)	0.10 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)	0.59 (0.21)						
1F	4625	0.10 (0.21)	0.04 (0.16)	0.08 (0.18)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.10)	0.08 (0.19)	0.02 (0.09)	0.08 (0.12)	0.02 (0.09)	0.09 (0.24)	0.04 (0.16)	0.09 (0.24)	0.04 (0.16)	0.09 (0.24)	0.04 (0.16)					
		7200				7200				7200				7200				7200								
		36000																								
		1				2				3				4				5				6				
		C フレーム (S=1/272)																								

14F	52675	4000	0.54 (0.09)	0.73 (0.23)	0.31 (0.02)	0.73 (0.23)	0.28 (0.10)	0.04 (0.03)	0.24 (0.05)			
13F			4000	0.35 (0.08)	0.81 (0.22)	0.23 (0.04)	0.76 (0.21)	0.35 (0.10)	0.05 (0.10)	0.48 (0.07)	0.27 (0.05)	
12F				4025	0.43 (0.10)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.83 (0.22)	0.35 (0.09)	0.05 (0.12)	0.58 (0.10)	0.32 (0.07)
11F			4000		0.40 (0.10)	0.86 (0.24)	0.22 (0.05)	0.81 (0.23)	0.43 (0.12)	0.06 (0.14)	0.65 (0.23)	0.43 (0.10)
10F				4000	0.45 (0.12)	0.90 (0.24)	0.22 (0.06)	0.85 (0.24)	0.41 (0.11)	0.06 (0.15)	0.72 (0.25)	0.48 (0.13)
9F			4025		0.48 (0.15)	0.93 (0.25)	0.23 (0.06)	0.88 (0.24)	0.45 (0.13)	0.07 (0.17)	0.77 (0.27)	0.57 (0.17)
8F				4000	0.51 (0.23)	0.94 (0.17)	0.16 (0.05)	0.87 (0.16)	0.57 (0.16)	0.05 (0.17)	0.81 (0.28)	0.59 (0.20)
7F			4000		0.55 (0.27)	0.95 (0.17)	0.16 (0.06)	0.88 (0.16)	0.64 (0.26)	0.05 (0.19)	0.86 (0.29)	0.46 (0.19)
6F				4000	0.58 (0.32)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.91 (0.17)	0.70 (0.31)	0.05 (0.19)	0.89 (0.30)	0.50 (0.22)
5F			4000		0.40 (0.26)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.77 (0.36)	0.05 (0.21)	0.93 (0.31)	0.54 (0.25)
4F				4000	0.42 (0.29)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.55 (0.29)	0.05 (0.21)	0.95 (0.32)	0.34 (0.16)
3F			4000		0.45 (0.33)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.91 (0.16)	0.61 (0.33)	0.05 (0.20)	0.91 (0.31)	0.38 (0.18)
2F				4625	0.47 (0.36)	0.81 (0.15)	0.15 (0.04)	0.82 (0.15)	0.67 (0.37)	0.05 (0.18)	0.81 (0.28)	0.40 (0.20)
1F					0.87 (0.36)		0.22 (0.14)	0.39 (0.42)	0.89 (0.41)	0.06 (0.26)	0.12 (0.22)	0.60 (0.22)
			20000				7200					
			27200									
</												

14F	52675	4000	0.84 (0.16)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.80 (0.28)	0.45 (0.20)	0.06 (0.05)	0.28 (0.15)		
13F			4000	0.52 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25)	0.52 (0.16)	0.09 (0.10)	0.55 (0.25)	0.37 (0.06)
12F				4025	0.67 (0.17)	0.51 (0.13)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.51 (0.14)	0.08 (0.12)	0.65 (0.27)
11F			4000		0.66 (0.17)	0.61 (0.17)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25)	0.63 (0.18)	0.09 (0.14)	0.72 (0.29)
10F				4000	0.70 (0.20)	0.60 (0.17)	0.23 (0.07)	0.88 (0.26)	0.62 (0.18)	0.09 (0.16)	0.79 (0.32)
9F			4025		0.73 (0.22)	0.67 (0.20)	0.23 (0.08)	0.91 (0.27)	0.69 (0.21)	0.09 (0.17)	0.85 (0.34)
8F				4000	0.74 (0.31)	0.76 (0.22)	0.21 (0.08)	0.82 (0.22)	0.79 (0.24)	0.06 (0.20)	0.71 (0.33)
7F			4000		0.79 (0.34)	0.80 (0.31)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.83 (0.32)	0.05 (0.23)	0.81 (0.36)
6F				4000	0.83 (0.37)	0.84 (0.34)	0.21 (0.08)	0.85 (0.27)	0.86 (0.35)	0.05 (0.23)	0.82 (0.37)
5F			4000		0.58 (0.28)	0.83 (0.37)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28)	0.87 (0.37)	0.05 (0.26)	0.90 (0.40)
4F				4000	0.59 (0.31)	0.58 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.61 (0.28)	0.05 (0.28)	0.94 (0.42)
3F			4000		0.58 (0.33)	0.62 (0.31)	0.20 (0.08)	0.87 (0.28)	0.65 (0.29)	0.05 (0.26)	0.91 (0.41)
2F				4625	0.48 (0.36)	0.69 (0.33)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26)	0.70 (0.33)	0.05 (0.22)	0.79 (0.36)
1F						0.89 (0.36)	0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.35)	0.07 (0.30)	0.14 (0.25)
			20000				7200				
			27200								
A			2 フレーム (S=1/272)				B		C		

14F	52675	4000	0.81 (0.17)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.79 (0.28)	0.44 (0.20)	0.06 (0.05)	0.28 (0.14)	
13F			4000	0.51 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.73 (0.14)	0.51 (0.18)	0.11 (0.10)	0.41 (0.10)
12F		4025		0.67 (0.17)	0.51 (0.13)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.50 (0.14)	0.09 (0.12)	0.68 (0.28)
11F			4000	0.63 (0.18)	0.61 (0.17)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25)	0.60 (0.26)	0.10 (0.14)	0.76 (0.30)
10F		4000		0.69 (0.21)	0.60 (0.18)	0.23 (0.07)	0.87 (0.27)	0.60 (0.19)	0.11 (0.16)	0.83 (0.33)
9F			4025	0.71 (0.23)	0.67 (0.21)	0.23 (0.08)	0.91 (0.26)	0.68 (0.22)	0.11 (0.18)	0.89 (0.35)
8F		4000		0.76 (0.32)	0.70 (0.23)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27)	0.76 (0.25)	0.07 (0.21)	0.74 (0.34)
7F			4000	0.82 (0.36)	0.74 (0.32)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.79 (0.34)	0.06 (0.23)	0.84 (0.37)
6F		4000		0.86 (0.39)	0.79 (0.36)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27)	0.85 (0.37)	0.06 (0.24)	0.85 (0.38)
5F			4000	0.60 (0.30)	0.83 (0.39)	0.21 (0.08)	0.87 (0.29)	0.87 (0.39)	0.06 (0.27)	0.94 (0.42)
4F		4000		0.61 (0.32)	0.59 (0.30)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.62 (0.29)	0.06 (0.29)	0.99 (0.44)
3F			4000	0.61 (0.35)	0.63 (0.32)	0.20 (0.08)	0.87 (0.35)	0.65 (0.41)	0.06 (0.27)	0.96 (0.42)
2F		4625		0.51 (0.38)	0.70 (0.35)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26)	0.68 (0.35)	0.06 (0.23)	0.83 (0.37)
1F				0.92 (0.38)	0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.38)	0.07 (0.30)	0.14 (0.26)	0.78 (0.36)
			20000				7200			
			27200							
A			3 フレーム (S=1/272)				B		C	

14F	52675	4000	0.81 (0.17)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.79 (0.28) (0.16)	0.42 (0.19)	0.07 (0.04)	0.30 (0.15) (0.07)			
13F			4000	0.51 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25) (0.14)	0.53 (0.16)	0.09 (0.10)	0.57 (0.23) (0.09)	0.39 (0.07)	
12F				4025	0.66 (0.17)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26) (0.19)	0.52 (0.14)	0.08 (0.12)	0.66 (0.26) (0.13)	0.42 (0.09)
11F			4000		0.63 (0.18)	0.89 (0.26)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25) (0.19)	0.62 (0.19)	0.08 (0.14)	0.74 (0.28) (0.17)	0.56 (0.13)
10F				4000	0.69 (0.21)	0.94 (0.27)	0.23 (0.07)	0.87 (0.26) (0.22)	0.61 (0.19)	0.09 (0.16)	0.80 (0.30) (0.21)	0.65 (0.17)
9F			4025		0.71 (0.23)	0.98 (0.27)	0.23 (0.08)	0.91 (0.26) (0.25)	0.69 (0.22)	0.09 (0.18)	0.86 (0.32) (0.26)	0.73 (0.21)
8F				4000	0.76 (0.32)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27) (0.33)	0.76 (0.25)	0.06 (0.21)	0.73 (0.33) (0.27)	0.77 (0.26)
7F			4000		0.82 (0.36)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27) (0.36)	0.80 (0.33)	0.05 (0.23)	0.82 (0.35) (0.31)	0.70 (0.27)
6F				4000	0.86 (0.39)	0.91 (0.28)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27) (0.38)	0.86 (0.36)	0.05 (0.24)	0.83 (0.36) (0.36)	0.75 (0.31)
5F			4000		0.60 (0.30)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28) (0.29)	0.87 (0.38)	0.05 (0.27)	0.91 (0.39) (0.24)	0.80 (0.36)
4F				4000	0.61 (0.32)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28) (0.31)	0.61 (0.29)	0.05 (0.28)	0.95 (0.41) (0.27)	0.53 (0.24)
3F			4000		0.61 (0.35)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.34) (0.37)	0.65 (0.38)	0.05 (0.27)	0.91 (0.39) (0.30)	0.57 (0.27)
2F				4625	0.51 (0.38)	0.79 (0.26)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26) (0.37)	0.68 (0.34)	0.05 (0.22)	0.79 (0.35) (0.33)	0.62 (0.30)
1F						0.92 (0.38)			0.47 (0.50)	0.91 (0.37)		0.14 (0.25) (0.33)
			20000				7200					
			27200									

14F	52675	4000	0.84 (0.16)	0.78 (0.28)	0.39 (0.02)	0.80 (0.28) (0.16)	0.42 (0.19)	0.07 (0.04)	0.30 (0.15) (0.07)	
13F			4000	0.52 (0.13)	0.90 (0.26)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25) (0.14)	0.53 (0.16) (0.14)	0.07 (0.10)	0.43 (0.23) (0.09)
12F				4025	0.51 (0.13)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26) (0.18)	0.52 (0.14) (0.19)	0.06 (0.12)
11F			4000		0.65 (0.17)	0.89 (0.26)	0.23 (0.06)	0.82 (0.25) (0.18)	0.63 (0.18) (0.20)	0.07 (0.14)
10F				4000	0.70 (0.20)	0.94 (0.27)	0.23 (0.07)	0.88 (0.26) (0.21)	0.62 (0.18) (0.23)	0.08 (0.16)
9F			4025		0.73 (0.22)	0.97 (0.27)	0.23 (0.08)	0.91 (0.27) (0.24)	0.69 (0.21) (0.25)	0.08 (0.17)
8F				4000	0.74 (0.30)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27) (0.32)	0.79 (0.24) (0.25)	0.05 (0.20)
7F			4000		0.79 (0.34)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27) (0.34)	0.83 (0.32) (0.27)	0.04 (0.22)
6F				4000	0.83 (0.37)	0.91 (0.28)	0.21 (0.08)	0.84 (0.27) (0.36)	0.87 (0.34) (0.30)	0.04 (0.23)
5F			4000		0.58 (0.28)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28) (0.27)	0.87 (0.36) (0.33)	0.04 (0.25)
4F				4000	0.59 (0.31)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28) (0.28)	0.60 (0.27) (0.35)	0.04 (0.27)
3F			4000		0.58 (0.33)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.27) (0.31)	0.64 (0.28) (0.35)	0.04 (0.25)
2F				4625	0.48 (0.36)	0.79 (0.26)	0.20 (0.06)	0.79 (0.26) (0.34)	0.70 (0.31) (0.32)	0.04 (0.21)
1F					0.89 (0.36)		0.27 (0.16)	0.47 (0.50)	0.92 (0.34)	0.07 (0.29)
			20000				7200			
			27200							
A			5 フレーム (S=1/272)				B		C	

14F	52675	4000	0.54 (0.09)	0.73 (0.23)	0.31 (0.02)	0.73 (0.23)	0.28 (0.12)	0.04 (0.04)	0.24 (0.11)	0.34 (0.05)					
13F			4000	0.35 (0.08)	0.81 (0.22)	0.23 (0.04)	0.76 (0.21)	0.35 (0.10)	0.30 (0.11)	0.05 (0.10)	0.48 (0.18)	0.26 (0.05)			
12F				4025	0.43 (0.10)	0.31 (0.08)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.82 (0.22)	0.35 (0.09)	0.44 (0.16)	0.05 (0.12)	0.58 (0.21)	0.31 (0.07)	
11F			4000		0.40 (0.10)	0.38 (0.10)	0.86 (0.24)	0.22 (0.05)	0.44 (0.11)	0.80 (0.23)	0.50 (0.18)	0.06 (0.14)	0.47 (0.13)	0.65 (0.23)	0.41 (0.10)
10F				4000	0.45 (0.12)	0.37 (0.10)	0.89 (0.24)	0.22 (0.06)	0.48 (0.13)	0.84 (0.24)	0.57 (0.20)	0.06 (0.15)	0.55 (0.16)	0.72 (0.25)	0.46 (0.13)
9F			4025		0.48 (0.14)	0.42 (0.12)	0.93 (0.25)	0.23 (0.06)	0.49 (0.16)	0.87 (0.24)	0.64 (0.22)	0.07 (0.17)	0.58 (0.20)	0.76 (0.27)	0.55 (0.16)
8F				4000	0.51 (0.23)	0.55 (0.14)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.51 (0.25)	0.86 (0.16)	0.61 (0.22)	0.05 (0.17)	0.47 (0.18)	0.80 (0.27)	0.57 (0.20)
7F			4000		0.55 (0.27)	0.61 (0.23)	0.95 (0.17)	0.16 (0.06)	0.56 (0.30)	0.87 (0.16)	0.63 (0.25)	0.66 (0.23)	0.05 (0.18)	0.49 (0.21)	0.85 (0.29)
6F				4000	0.58 (0.32)	0.67 (0.27)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.59 (0.36)	0.90 (0.16)	0.73 (0.30)	0.05 (0.19)	0.54 (0.24)	0.88 (0.30)	0.49 (0.21)
5F			4000		0.40 (0.26)	0.74 (0.32)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.40 (0.28)	0.91 (0.17)	0.77 (0.36)	0.77 (0.27)	0.05 (0.20)	0.34 (0.16)	0.92 (0.31)
4F				4000	0.41 (0.29)	0.53 (0.26)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.42 (0.32)	0.91 (0.17)	0.80 (0.28)	0.80 (0.28)	0.05 (0.21)	0.36 (0.18)	0.94 (0.32)
3F			4000		0.45 (0.33)	0.59 (0.29)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.47 (0.36)	0.90 (0.16)	0.80 (0.28)	0.80 (0.28)	0.05 (0.20)	0.36 (0.19)	0.91 (0.31)
2F				4625	0.47 (0.36)	0.65 (0.33)	0.81 (0.15)	0.15 (0.04)	0.53 (0.40)	0.81 (0.15)	0.66 (0.36)	0.69 (0.25)	0.05 (0.17)	0.31 (0.22)	0.80 (0.28)
1F						0.87 (0.36)	0.31 (0.36)	0.21 (0.14)	0.39 (0.41)	0.89 (0.40)	0.30 (0.33)	0.06 (0.26)	0.12 (0.21)	0.59 (0.22)	
			20000				7200								
			27200												
A			6 フレーム (S=1/272)				B				C				

A-4.8.2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.22 0.43	OK 0.14 0.30	OK 0.14 0.31	OK 0.14 0.30	OK 0.22 0.43	
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/242)

14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.24 0.47	OK 0.15 0.33	OK 0.16 0.33	OK 0.15 0.33	OK 0.24 0.47	
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/242)

14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.10 0.24	OK 0.08 0.18	OK 0.08 0.19	OK 0.08 0.18	OK 0.10 0.24	
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/242)

14F			
13F			
12F			
11F			
10F			
9F			
8F			
7F			
6F			
5F			
4F			
3F			
2F			
1F	OK 0.49 0.42	OK 0.32 0.33	
	A	B	C

1 フレーム (S=1/242)

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.400.38

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.400.38

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.400.38

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.400.37

14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0. 49 0. 41	OK 0. 32 0. 33

(2) Sはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

14F	OK 0.32 0.14	OK 0.40 0.16	OK 0.35 0.15	OK 0.40 0.16	OK 0.31 0.14
13F	OK 0.55 0.20	OK 0.65 0.25	OK 0.61 0.24	OK 0.65 0.25	OK 0.55 0.20
12F	OK 0.73 0.26	OK 0.81 0.30	OK 0.76 0.29	OK 0.80 0.30	OK 0.73 0.26
11F	OK 0.63 0.22	OK 0.69 0.25	OK 0.65 0.24	OK 0.69 0.25	OK 0.63 0.22
10F	OK 0.72 0.25	OK 0.78 0.28	OK 0.74 0.27	OK 0.77 0.28	OK 0.71 0.25
9F	OK 0.79 0.27	OK 0.83 0.30	OK 0.78 0.29	OK 0.83 0.30	OK 0.78 0.27
8F	OK 0.70 0.25	OK 0.75 0.28	OK 0.76 0.28	OK 0.75 0.28	OK 0.70 0.25
7F	OK 0.73 0.26	OK 0.77 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.76 0.29	OK 0.72 0.26
6F	OK 0.75 0.27	OK 0.78 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.78 0.29	OK 0.75 0.27
5F	OK 0.78 0.28	OK 0.80 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.78 0.28
4F	OK 0.79 0.29	OK 0.80 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.79 0.29
3F	OK 0.79 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.79 0.29
2F	OK 0.67 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.65 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.67 0.25
1F					

123456

A フレーム (S=1/242)

14F	OK 0.42 0.21	OK 0.49 0.21	OK 0.43 0.20	OK 0.50 0.22	OK 0.41 0.20
13F	OK 0.71 0.27	OK 0.78 0.30	OK 0.73 0.29	OK 0.79 0.31	OK 0.70 0.26
12F	OK 0.90 0.33	OK 0.95 0.36	OK 0.90 0.35	OK 0.96 0.37	OK 0.89 0.33
11F	OK 0.76 0.27	OK 0.79 0.30	OK 0.75 0.29	OK 0.80 0.30	OK 0.75 0.27
10F	OK 0.84 0.30	OK 0.88 0.33	OK 0.84 0.32	OK 0.89 0.33	OK 0.83 0.30
9F	OK 0.92 0.33	OK 0.95 0.35	OK 0.89 0.33	OK 0.95 0.35	OK 0.91 0.32
8F	OK 0.80 0.29	OK 0.85 0.33	OK 0.87 0.33	OK 0.87 0.33	OK 0.79 0.29
7F	OK 0.83 0.30	OK 0.87 0.33	OK 0.85 0.32	OK 0.88 0.34	OK 0.82 0.30
6F	OK 0.86 0.31	OK 0.89 0.34	OK 0.88 0.33	OK 0.90 0.34	OK 0.85 0.31
5F	OK 0.88 0.33	OK 0.91 0.35	OK 0.90 0.34	OK 0.92 0.35	OK 0.88 0.32
4F	OK 0.90 0.33	OK 0.91 0.35	OK 0.90 0.35	OK 0.92 0.35	OK 0.89 0.33
3F	OK 0.90 0.33	OK 0.88 0.34	OK 0.88 0.34	OK 0.88 0.34	OK 0.89 0.33
2F	OK 0.75 0.28	OK 0.73 0.29	OK 0.74 0.29	OK 0.73 0.29	OK 0.75 0.28
1F					

14F	OK 0.29 0.14	OK 0.31 0.14	OK 0.29 0.14	OK 0.36 0.15	OK 0.24 0.12
13F	OK 0.46 0.13	OK 0.52 0.21	OK 0.53 0.21	OK 0.42 0.13	OK 0.41 0.12
12F	OK 0.58 0.16	OK 0.65 0.24	OK 0.66 0.25	OK 0.52 0.15	OK 0.54 0.15
11F	OK 0.49 0.13	OK 0.46 0.17	OK 0.47 0.17	OK 0.42 0.12	OK 0.46 0.12
10F	OK 0.56 0.14	OK 0.52 0.18	OK 0.53 0.19	OK 0.48 0.13	OK 0.53 0.14
9F	OK 0.59 0.15	OK 0.54 0.19	OK 0.55 0.19	OK 0.49 0.13	OK 0.57 0.15
8F	OK 0.62 0.16	OK 0.59 0.21	OK 0.60 0.21	OK 0.53 0.15	OK 0.59 0.16
7F	OK 0.66 0.17	OK 0.65 0.23	OK 0.66 0.23	OK 0.57 0.16	OK 0.63 0.17
6F	OK 0.68 0.18	OK 0.66 0.23	OK 0.67 0.23	OK 0.57 0.16	OK 0.66 0.17
5F	OK 0.69 0.18	OK 0.69 0.24	OK 0.70 0.24	OK 0.59 0.16	OK 0.67 0.18
4F	OK 0.69 0.19	OK 0.71 0.25	OK 0.72 0.25	OK 0.60 0.17	OK 0.68 0.18
3F	OK 0.67 0.18	OK 0.69 0.24	OK 0.69 0.24	OK 0.57 0.16	OK 0.67 0.18
2F	OK 0.59 0.16	OK 0.59 0.21	OK 0.60 0.21	OK 0.48 0.14	OK 0.59 0.16
1F					

12F

1F

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/242)

14F	OK 0. 82 0. 31	OK 0. 28 0. 12
13F	OK 0. 81 0. 27	OK 0. 48 0. 18
12F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 58 0. 21
11F	OK 0. 86 0. 27	OK 0. 65 0. 23
10F	OK 0. 90 0. 27	OK 0. 72 0. 25
9F	OK 0. 93 0. 27	OK 0. 77 0. 27
8F	OK 0. 94 0. 17	OK 0. 81 0. 28
7F	OK 0. 95 0. 17	OK 0. 86 0. 29
6F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 89 0. 30
5F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 93 0. 31
4F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 95 0. 32
3F	OK 0. 93 0. 17	OK 0. 91 0. 31
2F	OK 0. 82 0. 16	OK 0. 81 0. 28
1F		

14F	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 54 0. 25
13F	OK 0. 90 0. 32	OK 0. 55 0. 25
12F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 65 0. 27
11F	OK 0. 89 0. 28	OK 0. 72 0. 29
10F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 79 0. 32
9F	OK 0. 98 0. 28	OK 0. 85 0. 34
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 71 0. 33
7F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 81 0. 36
6F	OK 0. 92 0. 29	OK 0. 82 0. 37
5F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 90 0. 40
4F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 94 0. 42
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 91 0. 41
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 79 0. 36
1F		

14F	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 54 0. 25
13F	OK 0. 90 0. 32	OK 0. 58 0. 25
12F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 68 0. 28
11F	OK 0. 89 0. 28	OK 0. 76 0. 30
10F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 83 0. 33
9F	OK 0. 98 0. 28	OK 0. 89 0. 35
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 74 0. 34
7F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 84 0. 37
6F	OK 0. 91 0. 29	OK 0. 85 0. 38
5F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 94 0. 42
4F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 99 0. 44
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 96 0. 42
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 83 0. 37
1F		

A

3 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 50 0. 24
13F	OK 0. 90 0. 32	OK 0. 57 0. 23
12F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 66 0. 26
11F	OK 0. 89 0. 28	OK 0. 74 0. 28
10F	OK 0. 94 0. 28	OK 0. 80 0. 30
9F	OK 0. 98 0. 28	OK 0. 96 0. 32
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 73 0. 33
7F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 82 0. 35
6F	OK 0. 91 0. 29	OK 0. 83 0. 36
5F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 91 0. 39
4F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 95 0. 41
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 91 0. 39
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 79 0. 35
1F		

A

4 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	OK 0. 91 0. 38	OK 0. 50 0. 24
13F	OK 0. 90 0. 32	OK 0. 55 0. 23
12F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 63 0. 25
11F	OK 0. 89 0. 28	OK 0. 70 0. 27
10F	OK 0. 94 0. 28	OK 0. 76 0. 29
9F	OK 0. 97 0. 28	OK 0. 82 0. 31
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 70 0. 32
7F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 79 0. 34
6F	OK 0. 91 0. 29	OK 0. 79 0. 34
5F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 86 0. 38
4F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 90 0. 39
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 86 0. 38
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 74 0. 33
1F		

A

5 フレーム (S=1/242)

B

C

14F	OK 0. 81 0. 31	OK 0. 28 0. 12
13F	OK 0. 81 0. 27	OK 0. 48 0. 18
12F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 58 0. 21
11F	OK 0. 86 0. 27	OK 0. 65 0. 23
10F	OK 0. 89 0. 27	OK 0. 72 0. 25
9F	OK 0. 93 0. 27	OK 0. 76 0. 27
8F	OK 0. 93 0. 17	OK 0. 80 0. 27
7F	OK 0. 95 0. 17	OK 0. 85 0. 29
6F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 88 0. 30
5F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 92 0. 31
4F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 94 0. 32
3F	OK 0. 93 0. 17	OK 0. 91 0. 31
2F	OK 0. 81 0. 16	OK 0. 80 0. 28
1F		

A

6 フレーム (S=1/242)

B

C

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

14F	OK 0. 63 0. 11	OK 1. 00 0. 19	OK 0. 94 0. 19	OK 0. 93 0. 19	OK 0. 99 0. 19	OK 0. 63 0. 11
13F	OK 0. 35 0. 08	OK 0. 52 0. 13	OK 0. 51 0. 13	OK 0. 51 0. 13	OK 0. 52 0. 13	OK 0. 35 0. 08
12F	OK 0. 43 0. 11	OK 0. 67 0. 17	OK 0. 67 0. 18	OK 0. 66 0. 18	OK 0. 67 0. 17	OK 0. 43 0. 11
11F	OK 0. 40 0. 11	OK 0. 66 0. 17	OK 0. 63 0. 18	OK 0. 63 0. 18	OK 0. 65 0. 17	OK 0. 40 0. 11
10F	OK 0. 45 0. 13	OK 0. 70 0. 20	OK 0. 69 0. 21	OK 0. 69 0. 21	OK 0. 70 0. 20	OK 0. 45 0. 13
9F	OK 0. 55 0. 15	OK 0. 76 0. 23	OK 0. 71 0. 24	OK 0. 71 0. 24	OK 0. 76 0. 23	OK 0. 55 0. 15
8F	OK 0. 65 0. 24	OK 0. 85 0. 32	OK 0. 76 0. 34	OK 0. 76 0. 34	OK 0. 84 0. 32	OK 0. 65 0. 24
7F	OK 0. 69 0. 29	OK 0. 86 0. 36	OK 0. 82 0. 38	OK 0. 82 0. 38	OK 0. 85 0. 36	OK 0. 69 0. 29
6F	OK 0. 75 0. 34	OK 0. 87 0. 40	OK 0. 86 0. 42	OK 0. 86 0. 42	OK 0. 87 0. 40	OK 0. 75 0. 34
5F	OK 0. 54 0. 26	OK 0. 61 0. 30	OK 0. 60 0. 33	OK 0. 60 0. 33	OK 0. 61 0. 30	OK 0. 54 0. 26
4F	OK 0. 59 0. 30	OK 0. 62 0. 33	OK 0. 63 0. 35	OK 0. 63 0. 35	OK 0. 62 0. 33	OK 0. 59 0. 30
3F	OK 0. 65 0. 34	OK 0. 69 0. 36	OK 0. 70 0. 38	OK 0. 70 0. 38	OK 0. 69 0. 36	OK 0. 65 0. 34
2F	OK 0. 87 0. 37	OK 0. 89 0. 39	OK 0. 92 0. 42	OK 0. 92 0. 42	OK 0. 89 0. 39	OK 0. 87 0. 37
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/242)					

14F	OK 0.60 0.10	OK 0.88 0.17	OK 0.78 0.17	OK 0.81 0.17	OK 0.89 0.17	OK 0.59 0.10
13F	OK 0.38 0.09	OK 0.54 0.14	OK 0.50 0.14	OK 0.52 0.14	OK 0.54 0.14	OK 0.38 0.09
12F	OK 0.48 0.12	OK 0.68 0.18	OK 0.65 0.19	OK 0.67 0.19	OK 0.69 0.18	OK 0.48 0.12
11F	OK 0.44 0.13	OK 0.68 0.19	OK 0.64 0.20	OK 0.66 0.20	OK 0.68 0.19	OK 0.44 0.13
10F	OK 0.48 0.15	OK 0.73 0.23	OK 0.70 0.24	OK 0.71 0.24	OK 0.73 0.22	OK 0.48 0.15
9F	OK 0.57 0.18	OK 0.79 0.27	OK 0.76 0.29	OK 0.76 0.28	OK 0.79 0.26	OK 0.56 0.18
8F	OK 0.67 0.28	OK 0.86 0.38	OK 0.82 0.41	OK 0.83 0.40	OK 0.87 0.37	OK 0.66 0.27
7F	OK 0.73 0.33	OK 0.89 0.42	OK 0.88 0.46	OK 0.88 0.45	OK 0.89 0.41	OK 0.72 0.32
6F	OK 0.79 0.38	OK 0.91 0.47	OK 0.91 0.51	OK 0.91 0.50	OK 0.91 0.46	OK 0.78 0.38
5F	OK 0.57 0.30	OK 0.64 0.36	OK 0.64 0.39	OK 0.64 0.38	OK 0.64 0.35	OK 0.56 0.30
4F	OK 0.61 0.34	OK 0.65 0.39	OK 0.65 0.43	OK 0.65 0.42	OK 0.64 0.38	OK 0.61 0.34
3F	OK 0.67 0.38	OK 0.70 0.43	OK 0.68 0.47	OK 0.68 0.46	OK 0.70 0.42	OK 0.66 0.38
2F	OK 0.89 0.41	OK 0.92 0.47	OK 0.92 0.51	OK 0.91 0.50	OK 0.92 0.46	OK 0.89 0.41
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/242)					

14F	OK0.36 0.05	OK0.41 0.06	OK0.41 0.07	OK0.45 0.07	OK0.43 0.07	OK0.34 0.05
13F	OK0.34 0.07	OK0.44 0.09	OK0.44 0.10	OK0.43 0.09	OK0.40 0.09	OK0.33 0.07
12F	OK0.43 0.10	OK0.55 0.13	OK0.57 0.14	OK0.56 0.13	OK0.50 0.12	OK0.42 0.10
11F	OK0.49 0.13	OK0.66 0.16	OK0.68 0.18	OK0.66 0.17	OK0.59 0.15	OK0.47 0.13
10F	OK0.57 0.17	OK0.73 0.21	OK0.76 0.23	OK0.73 0.21	OK0.64 0.19	OK0.55 0.16
9F	OK0.60 0.20	OK0.77 0.25	OK0.77 0.28	OK0.77 0.26	OK0.71 0.23	OK0.58 0.20
8F	OK0.48 0.19	OK0.74 0.26	OK0.74 0.29	OK0.74 0.27	OK0.69 0.24	OK0.47 0.18
7F	OK0.50 0.22	OK0.75 0.31	OK0.76 0.34	OK0.75 0.31	OK0.69 0.28	OK0.49 0.21
6F	OK0.55 0.25	OK0.81 0.36	OK0.83 0.39	OK0.81 0.36	OK0.75 0.32	OK0.54 0.24
5F	OK0.35 0.16	OK0.54 0.24	OK0.56 0.26	OK0.55 0.24	OK0.50 0.21	OK0.34 0.16
4F	OK0.38 0.18	OK0.57 0.27	OK0.60 0.30	OK0.57 0.27	OK0.52 0.24	OK0.38 0.18
3F	OK0.40 0.20	OK0.61 0.30	OK0.64 0.33	OK0.62 0.30	OK0.56 0.27	OK0.40 0.19
2F	OK0.60 0.22	OK0.74 0.33	OK0.78 0.36	OK0.75 0.33	OK0.69 0.30	OK0.59 0.22
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/242)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.560 (秒)	1.560 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.615 Ci = 0.615 (Rt = 0.615) (Rt = 0.615)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8357.05	8357.05	1.699	14202.58	2.762
13F	6689.21	15046.26	1.391	20922.55	2.260
12F	6689.21	21735.47	1.226	26649.33	1.992
11F	6780.59	28516.06	1.113	31741.05	1.809
10F	6805.65	35321.71	1.027	36258.90	1.668
9F	6805.65	42127.37	0.955	40252.55	1.553
8F	6897.78	49025.15	0.894	43808.64	1.452
7F	6885.24	55910.39	0.839	46893.46	1.363
6F	6885.24	62795.64	0.789	49534.07	1.282
5F	6966.44	69762.08	0.742	51768.80	1.206
4F	7055.74	76817.82	0.698	53595.87	1.134
3F	7055.74	83873.56	0.656	54993.15	1.065
2F	7078.49	90952.05	0.615	55970.49	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8357.05	8357.05	1.699	14202.58	2.762
13F	6689.21	15046.26	1.391	20922.55	2.260
12F	6689.21	21735.47	1.226	26649.33	1.992
11F	6780.59	28516.06	1.113	31741.05	1.809
10F	6805.65	35321.71	1.027	36258.90	1.668
9F	6805.65	42127.37	0.955	40252.55	1.553
8F	6897.78	49025.15	0.894	43808.64	1.452
7F	6885.24	55910.39	0.839	46893.46	1.363
6F	6885.24	62795.64	0.789	49534.07	1.282
5F	6966.44	69762.08	0.742	51768.80	1.206
4F	7055.74	76817.82	0.698	53595.87	1.134
3F	7055.74	83873.56	0.656	54993.15	1.065
2F	7078.49	90952.05	0.615	55970.49	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8357.05	8357.05	1.699	14202.58	2.762
13F	6689.21	15046.26	1.391	20922.55	2.260
12F	6689.21	21735.47	1.226	26649.33	1.992
11F	6780.59	28516.06	1.113	31741.05	1.809
10F	6805.65	35321.71	1.027	36258.90	1.668
9F	6805.65	42127.37	0.955	40252.55	1.553
8F	6897.78	49025.15	0.894	43808.64	1.452
7F	6885.24	55910.39	0.839	46893.46	1.363
6F	6885.24	62795.64	0.789	49534.07	1.282
5F	6966.44	69762.08	0.742	51768.80	1.206
4F	7055.74	76817.82	0.698	53595.87	1.134

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
3F	7055. 74	83873. 56	0. 656	54993. 15	1. 065
2F	7078. 49	90952. 05	0. 615	55970. 49	1. 000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
14F	8357. 05	8357. 05	1. 699	14202. 58	2. 762
13F	6689. 21	15046. 26	1. 391	20922. 55	2. 260
12F	6689. 21	21735. 47	1. 226	26649. 33	1. 992
11F	6780. 59	28516. 06	1. 113	31741. 05	1. 809
10F	6805. 65	35321. 71	1. 027	36258. 90	1. 668
9F	6805. 65	42127. 37	0. 955	40252. 55	1. 553
8F	6897. 78	49025. 15	0. 894	43808. 64	1. 452
7F	6885. 24	55910. 39	0. 839	46893. 46	1. 363
6F	6885. 24	62795. 64	0. 789	49534. 07	1. 282
5F	6966. 44	69762. 08	0. 742	51768. 80	1. 206
4F	7055. 74	76817. 82	0. 698	53595. 87	1. 134
3F	7055. 74	83873. 56	0. 656	54993. 15	1. 065
2F	7078. 49	90952. 05	0. 615	55970. 49	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
14F		14202. 58
	14202. 58	
13F		6719. 97
	20922. 55	
12F		5726. 78
	26649. 33	
11F		5091. 72
	31741. 05	
10F		4517. 85
	36258. 90	
9F		3993. 65
	40252. 55	
8F		3556. 09
	43808. 64	
7F		3084. 82
	46893. 46	
6F		2640. 61
	49534. 07	
5F		2234. 73
	51768. 80	
4F		1827. 07
	53595. 87	
3F		1397. 28
	54993. 15	
2F		977. 35
	55970. 49	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
14F		14202. 58
	14202. 58	
13F		6719. 97
	20922. 55	
12F		5726. 78
	26649. 33	
11F		5091. 72
	31741. 05	
10F		4517. 85
	36258. 90	
9F		3993. 65
	40252. 55	
8F		3556. 09
	43808. 64	
7F		3084. 82
	46893. 46	
6F		2640. 61
	49534. 07	
5F		2234. 73
	51768. 80	
4F		1827. 07
	53595. 87	
3F		1397. 28
	54993. 15	
2F		977. 35
	55970. 49	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
14F		14202. 58
	14202. 58	
13F		6719. 97
	20922. 55	
12F		5726. 78
	26649. 33	
11F		5091. 72
	31741. 05	
10F		4517. 85
	36258. 90	
9F		3993. 65
	40252. 55	
8F		3556. 09
	43808. 64	
7F		3084. 82
	46893. 46	
6F		2640. 61
	49534. 07	
5F		2234. 73
	51768. 80	
4F		1827. 07
	53595. 87	
3F		1397. 28
	54993. 15	
2F		977. 35
	55970. 49	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
14F		14202. 58
	14202. 58	
13F		6719. 97
	20922. 55	
12F		5726. 78
	26649. 33	
11F		5091. 72
	31741. 05	
10F		4517. 85
	36258. 90	
9F		3993. 65
	40252. 55	
8F		3556. 09
	43808. 64	
7F		3084. 82
	46893. 46	
6F		2640. 61
	49534. 07	
5F		2234. 73
	51768. 80	
4F		1827. 07
	53595. 87	
3F		1397. 28
	54993. 15	
2F		977. 35
	55970. 49	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

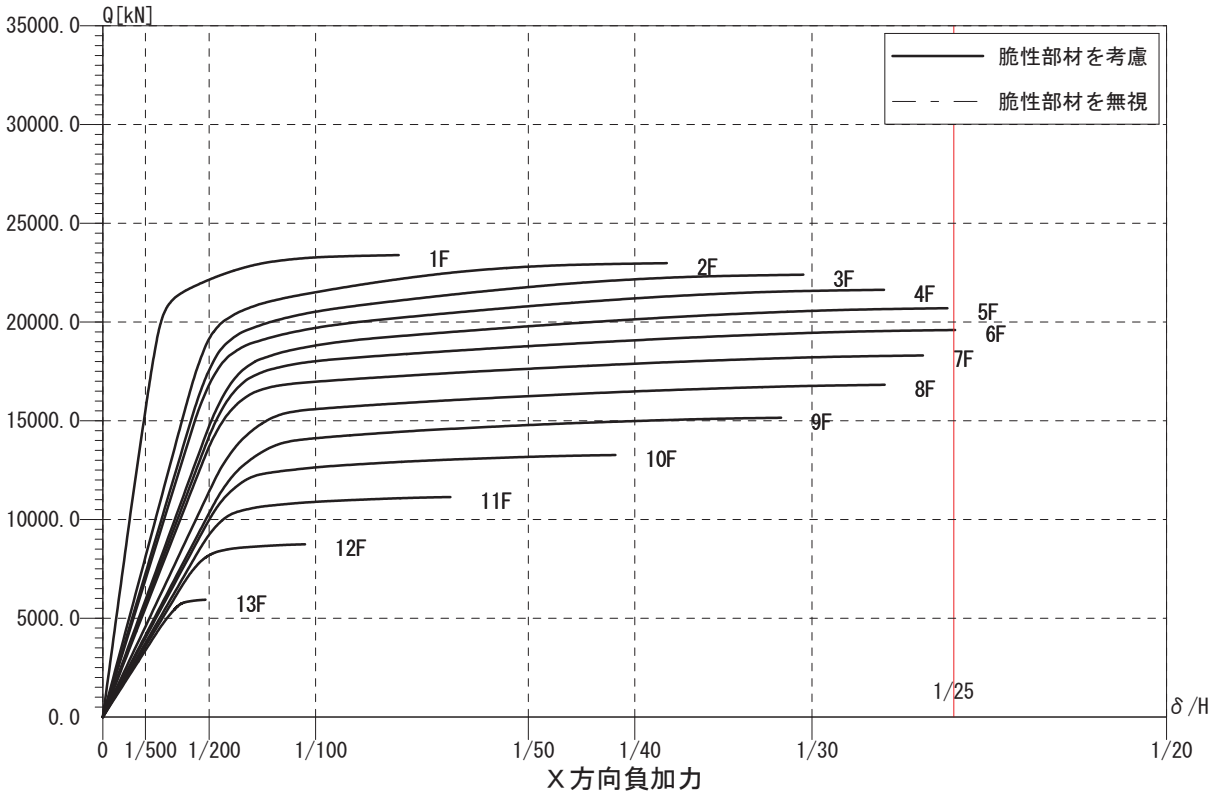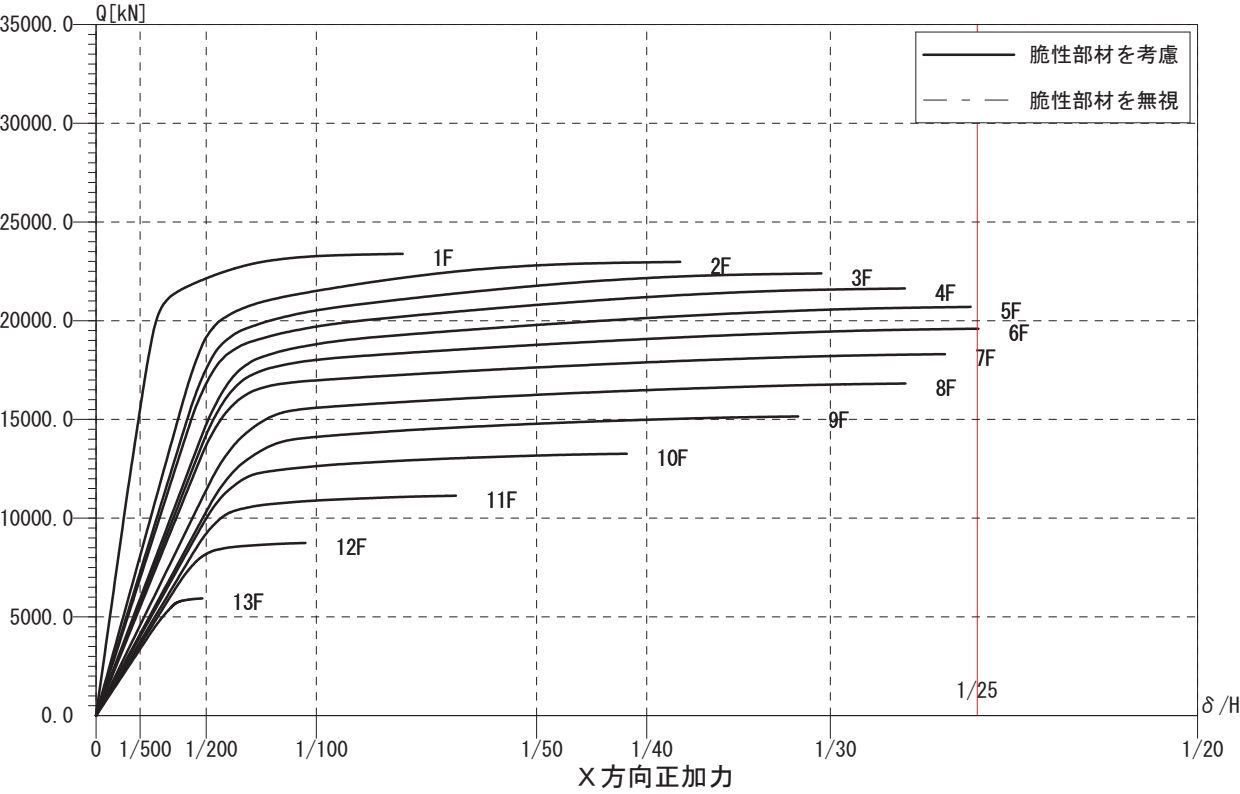

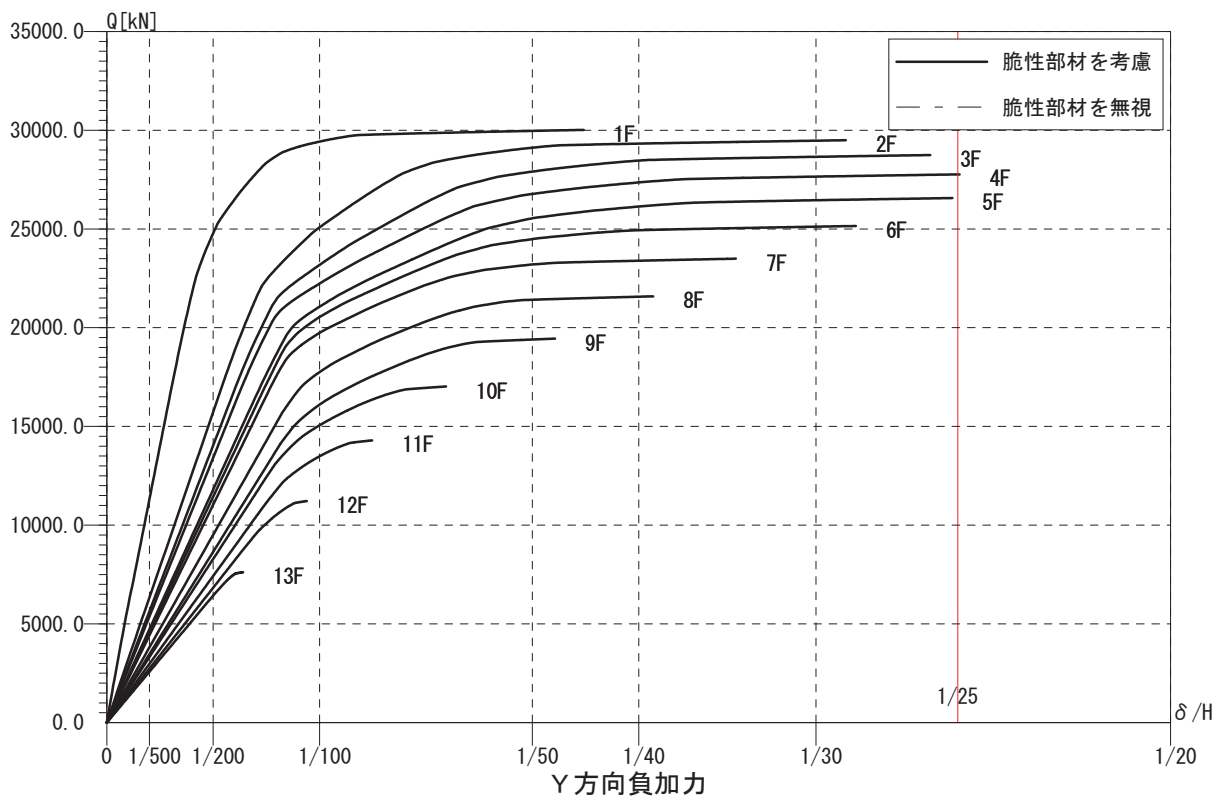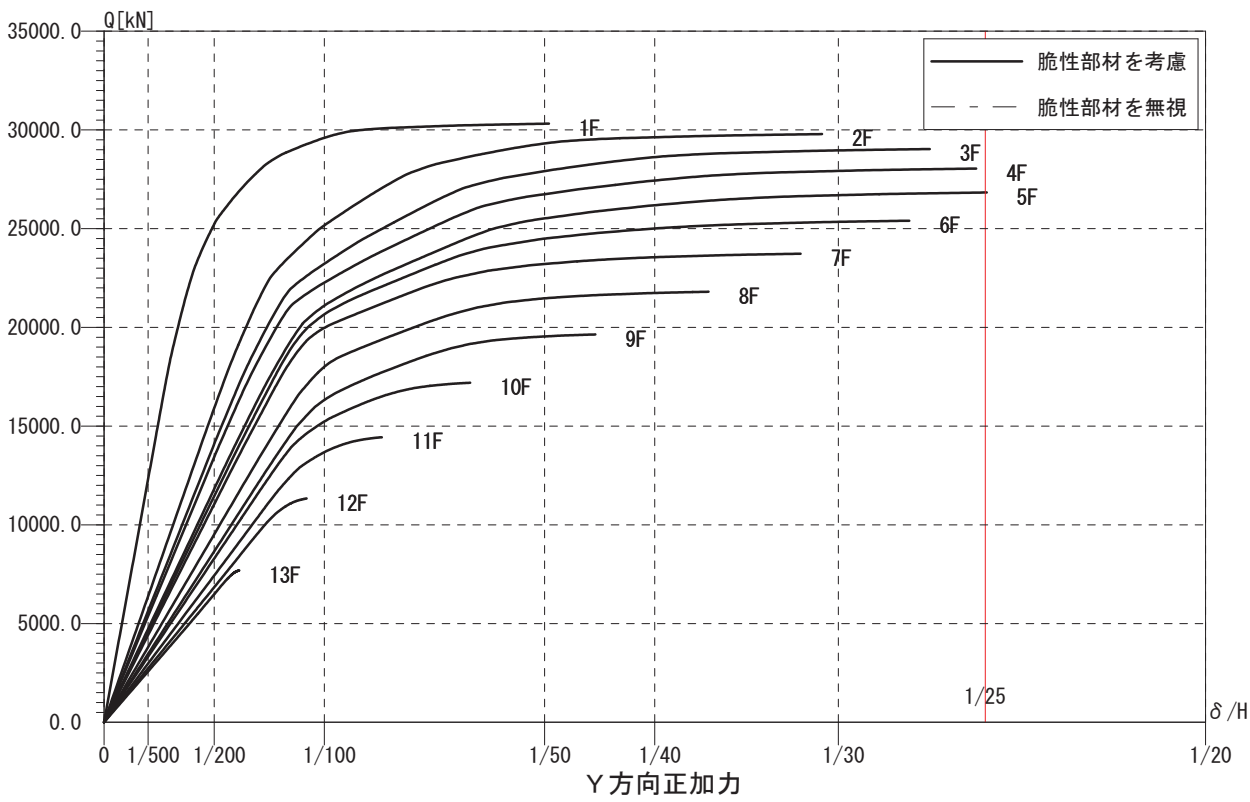

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

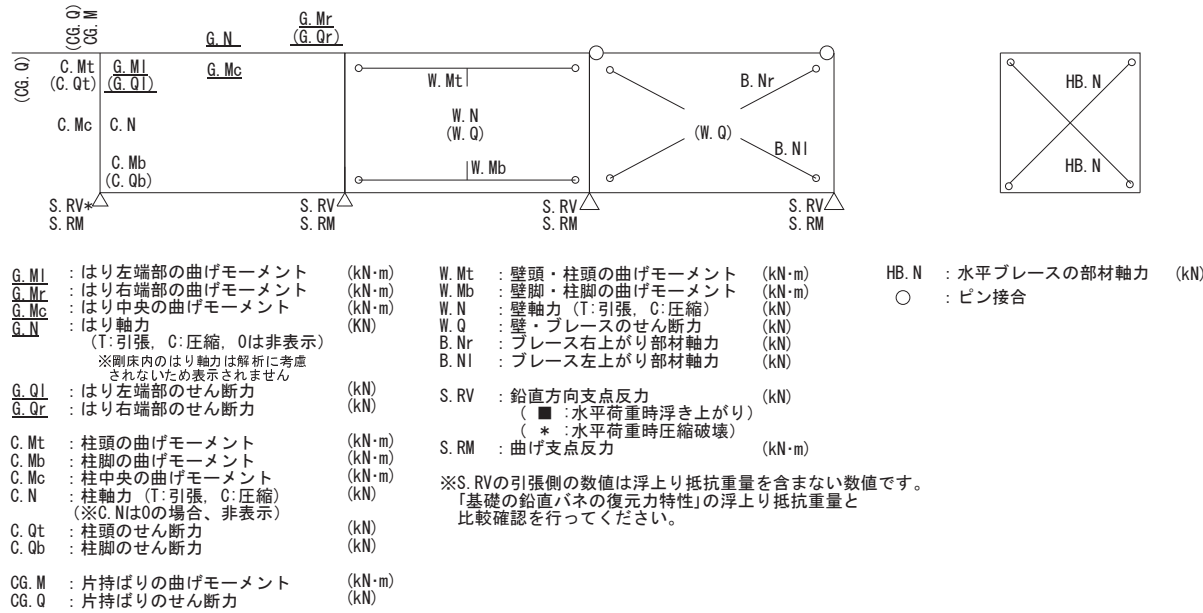

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		14F		13F		12F		11F		10F		9F		8F		7F		6F		5F		4F		3F		2F		1F	
		71.8 (116.3)		1645.0 (351.2)		2187.1 (489.5)		2587.1 (570.7)		2664.8 (702.7)		2206.7 (954.0)		3074.1 (1235.7)		2823.9 (1267.1)		2394.3 (1368.0)		1601.8 (1399.9)		649.1 (1414.1)		412.3 (1654.4)		2484.0 (1412.7)		13768.9 (0.0)	
		304.3		942.6		1202.1		1445.8		1259.3		286.9		602.7		289.8		341.7		1198.1		2179.0		3721.1		5751.0			
		536.8 (116.3)		1645.0 (351.2)		2187.1 (489.5)		2587.1 (570.7)		2664.8 (702.7)		2206.7 (954.0)		3074.1 (1235.7)		2823.9 (1267.1)		2394.3 (1368.0)		1601.8 (1399.9)		649.1 (1414.1)		412.3 (1654.4)		2484.0 (1412.7)		13768.9 (0.0)	
		106.9		51.7		39.9		40.6		40.4		40.7		40.1		41.6		40.6		39.5		40.0		39.2		41.6		2446.1	
		1239.8 (409.9)		2390.6 (729.7)		3119.2 (965.7)		3729.7 (1126.4)		3712.2 (1235.6)		3250.5 (1457.7)		4234.2 (1782.9)		3940.9 (1815.9)		3458.8 (1843.3)		2943.3 (2002.4)		1757.1 (1976.9)		617.5 (1961.8)		520.5 (1707.0)		4712.4	
		1381.8 (360.3)		1785.6 (486.5)		1780.6 (485.3)		2208.6 (604.0)		2208.4 (603.8)		2209.4 (603.7)		2224.2 (609.5)		2228.7 (610.0)		2224.2 (608.5)		2257.4 (617.7)		2256.2 (617.0)		2251.3 (615.5)		2246.5 (613.8)		4767.8	
		84.6		34.3		33.5		34.4		34.8		36.1		29.9		32.8		33.5		33.6		34.9		35.6		36.7		65.7	
		2069.8 (761.2)		2494.4 (747.0)		2972.1 (906.4)		3642.5 (1070.7)		3677.8 (1250.1)		2993.3 (1231.3)		2411.9 (1041.6)		2618.5 (1218.7)		2110.7 (1276.5)		1436.2 (1324.4)		566.6 (1391.0)		575.8 (1425.9)		1864.4 (1526.9)		81.2	
		857.4 (239.7)		1716.9 (486.5)		1752.4 (476.1)		2178.9 (594.6)		2179.1 (594.6)		2178.7 (594.5)		2210.5 (603.5)		2209.8 (603.4)		2209.8 (603.3)		2241.6 (612.6)		2241.7 (612.5)		2241.5 (612.4)		2242.0 (612.3)		4767.8	
		5.4		38.1		38.2		38.3		38.6		38.5		37.5		37.5		37.8		36.3		36.7		36.8		37.7		296.8	
		2011.2 (735.0)		2459.0 (729.0)		2933.4 (887.7)		3604.1 (1051.8)		3641.2 (1231.6)		2959.9 (1215.5)		2383.6 (1027.2)		2591.5 (1205.5)		2090.3 (1266.9)		1412.5 (1313.2)		551.7 (1384.1)		587.7 (1419.4)		1863.2 (1529.6)		38.6	
		1143.0 (337.2)		1711.6 (465.9)		1714.5 (467.0)		2141.4 (585.3)		2142.3 (585.4)		2143.5 (585.4)		2181.0 (597.5)		2181.7 (596.9)		2186.8 (598.1)		2220.6 (607.5)		2223.8 (608.0)		2229.3 (609.3)		2235.5 (610.8)		38.6	
		70.8		34.3		33.5		34.3		34.8		36.0		30.0		32.8		33.5		33.6		34.9		35.6		36.7		162.8	
		1352.8 (465.9)		2347.4 (677.8)		2843.4 (840.4)		3524.6 (1022.4)		3508.0 (1137.2)		3038.5 (1344.2)		3868.1 (1615.4)		3658.2 (1680.1)		3244.3 (1756.0)		2651.5 (1879.1)		1599.4 (1900.3)		516.4 (2034.3)		1046.0 (1885.6)		3477.6	
		68.1 (46.9)		1215.0 (350.0)		1559.7 (422.2)		1991.0 (541.9)		2000.2 (544.4)		2008.0 (546.5)		4118.8 (1133.0)		4135.6 (1137.3)		4186.5 (1151.7)		4277.9 (1177.4)		4310.5 (1186.3)		4360.0 (1200.2)		4412.7 (1214.2)		453.9	
		100.8		44.9		39.7		40.3		40.2		40.5		39.8		41.4		40.5		39.4		39.9		39.2		41.6		12512.1	
		269.7 (46.9)		1644.8 (311.0)		1881.0 (352.2)		2373.9 (461.2)		2448.7 (599.1)		1979.3 (830.6)		2675.3 (1052.1)		2519.7 (1123.4)		2131.8 (1242.3)		1361.9 (1278.7)		477.8 (1352.0)		648.7 (1303.7)		1534.0 (1016.8)		0.0	
		340.1 (17.6)		340.7 (17.6)		400.7 (311.0)		1451.4 (352.2)		1932.8 (599.1)		2494.7 (830.6)		3662.1 (1052.1)		4837.8 (1242.3)		6030.2 (1512.7)		7248.8 (1278.7)		8474.5 (1352.0)		9709.9 (1303.7)		10933.8 (1016.8)		0.0	
		50.9C		406.6C		400.7 (311.0)		1451.4 (352.2)		1932.8 (599.1)		2494.7 (830.6)		3662.1 (1052.1)		4837.8 (1242.3)		6030.2 (1512.7)		7248.8 (1278.7)		8474.5 (1352.0)		9709.9 (1303.7)		10933.8 (1016.8)		0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		1		2		3		4		5		6																	
		A フレーム (S=1/272)																											

No.	Y	X	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173

[illegible]

C フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		70.6 (47.7)		114.1 (337.5)		856.4 (239.4)		1384.5 (361.0)		74.2 (9.2)							
14F	4000	272.8 (16.4)	101.1	1356.6 (466.8)	1286.0 (337.5)	70.9	2011.7 (733.4)	867.6 (239.4)	5.6	2071.4 (759.9)	1214.9 (361.0)	84.8	1244.2 (411.0)	140.4 (9.2)	107.3	74.2 (115.3)	
	4000	305.6	51.3C	423.0	293.5C		545.0	95.6T		551.6	122.8C		422.3	370.3T		304.9 6.6C	
	4000	338.4 (16.4)		1222.1 (351.8)	510.6 (466.8)		1705.1 (464.1)	921.8 (733.4)		1745.9 (474.4)	968.2 (759.9)		1779.0 (484.6)	399.7 (411.0)		1114.0 (295.2) 535.5 (115.3)	
13F	4000	1649.4 (311.4)	44.5	2347.9 (676.3)	1636.4 (464.1)	34.3	2452.9 (725.2)	1669.6 (474.4)	38.1	2488.0 (743.2)	1710.4 (484.6)	34.3	2390.7 (728.1)	1011.4 (295.2)	51.3	1649.5 (351.5)	
	4000	1026.7	408.4C	995.2	414.0C		1002.4	81.4T		1001.7	132.7C		934.4	563.2T		946.5 292.6T	
	4000	403.9 (311.4)		1555.1 (420.9)	357.4 (676.3)		1708.5 (465.3)	448.0 (725.2)		1746.3 (474.5)	484.6 (743.2)		1774.5 (483.6)	521.8 (728.1)		1941.8 (528.3) 243.5 (351.5)	
12F	4025	1879.1 (350.6)	39.9	2839.2 (837.6)	1641.5 (465.3)	33.5	2930.4 (885.2)	1669.9 (474.5)	38.2	2969.3 (904.0)	1707.6 (483.6)	33.5	3115.0 (963.0)	1862.3 (528.3)	39.7	2185.3 (487.9)	
	4025	1173.5	834.4C	1153.5	466.1C		1148.9	68.4T		1149.9	141.7C		1177.0	521.6T		1203.3 825.0T	
	4000	467.9 (350.6)		1986.4 (540.5)	532.2 (83.6)		2135.6 (583.7)	632.7 (885.2)		2173.1 (593.0)	669.5 (904.0)		2202.7 (602.3)	761.0 (963.0)		2365.1 (645.8) 221.4 (487.9)	
11F	4000	2373.3 (460.6)	40.6	3521.1 (1020.3)	2066.8 (583.7)	34.4	3599.4 (1049.2)	2096.5 (593.0)	38.3	3637.7 (1068.1)	2134.0 (602.3)	34.3	3726.1 (1124.3)	2284.4 (645.8)	40.4	2586.5 (570.0)	
	4000	1452.1	1378.2C	1480.5	516.3C		1500.9	55.7T		1501.5	151.0C		1477.5	480.4T		1446.5 1473.2T	
	4000	530.9 (460.6)		1995.9 (543.2)	560.2 (1020.3)		2136.7 (583.9)	597.5 (1049.2)		2173.6 (593.1)	634.7 (1068.1)		2202.8 (602.2)	771.1 (1124.3)		2355.7 (643.2) 306.4 (570.0)	
10F	4000	2446.0 (598.3)	40.4	3502.8 (1135.1)	2067.1 (583.9)	34.8	3635.6 (1229.3)	2096.4 (593.1)	38.6	3672.1 (1247.8)	2133.2 (602.2)	34.8	3707.0 (1233.5)	2275.3 (643.2)	40.2	2662.1 (701.9)	
	4000	1249.5	1927.6C	1232.5	568.3C		1177.0	41.7T		1176.6	158.5C		1239.9	446.0T		1258.3 2122.0T	
	4000	52.9 (598.3)		2004.1 (545.4)	1037.7 (1135.1)		2138.4 (584.0)	1281.6 (1229.3)		2173.8 (593.1)	1318.9 (1247.8)		2204.2 (602.3)	1227.1 (1233.5)		2348.5 (641.1) 145.5 (701.9)	
9F	4025	1975.6 (829.4)	40.7	3032.6 (1341.9)	2066.2 (584.0)	36.1	2953.6 (1213.2)	2096.8 (593.1)	38.5	2987.0 (1228.9)	2132.1 (602.3)	36.0	3244.6 (1455.5)	2267.5 (641.1)	40.5	2203.1 (952.8)	
	4025	306.5	2487.4C	332.0	628.3C		512.1	23.9T		513.8	163.5C		315.4	422.6T		285.6 2776.2T	
	4000	1362.6 (829.4)		4112.7 (1131.3)	2368.5 (1341.9)		2176.6 (596.3)	1929.4 (1213.2)		2205.7 (602.3)	1959.4 (1228.9)		2219.8 (608.3)	2613.8 (1455.5)		4700.5 (1294.6) 1631.8 (952.8)	
8F	4000	2670.0 (1050.3)	40.1	3860.9 (1612.7)	2116.7 (596.3)	29.9	2377.9 (1025.0)	2130.8 (602.3)	37.5	2406.2 (1039.4)	2159.9 (608.3)	30.0	4226.9 (1780.2)	4620.8 (1294.6)	39.9	3068.7 (1233.9)	
	4000	569.3	3651.8C	635.5	123.3C		327.9	5.0T		327.3	165.1C		666.6	242.9C		600.9 4100.2T	
	4000	1531.3 (1050.3)		4130.1 (1135.7)	2589.9 (1612.7)		2177.8 (595.8)	1722.1 (1025.0)		2206.0 (602.4)	1751.5 (1039.4)		2224.9 (608.9)	2893.8 (1780.2)		4686.8 (1290.4) 1866.9 (1233.9)	
7F	4000	2515.7 (1122.1)	41.6	3652.4 (1678.0)	2112.2 (595.8)	32.8	2586.7 (1203.8)	2131.1 (602.4)	37.5	2613.7 (1217.0)	2159.3 (608.9)	32.8	3935.2 (1813.9)	4604.1 (1290.4)	41.4	2819.9 (1265.8)	
	4000	271.4	4824.8C	296.4	382.8T		179.1	15.8C		179.7	166.8C		307.4	901.2C		288.3 5423.1T	
	4000	1972.8 (1122.1)		4182.3 (1150.5)	3059.6 (1678.0)		2183.7 (597.3)	2228.5 (1203.8)		2206.8 (602.5)	2254.3 (1217.0)		2221.1 (607.7)	3320.5 (1813.9)		4634.1 (1276.0) 2243.3 (1265.8)	
6F	4000	2128.3 (1241.6)	40.6	3239.5 (1754.8)	2116.8 (597.3)	33.5	2086.3 (1265.9)	2131.1 (602.5)	37.8	2106.7 (1275.6)	2154.2 (607.7)	33.5	3453.8 (1841.8)	4553.2 (1276.0)	40.5	2390.8 (1367.4)	
	4000	355.0	6015.1C	270.1	900.7T		445.5	35.9C		444.5	166.8C		229.8	1544.9C		344.0 6733.9T	
	4000	2838.2 (1241.6)		4274.7 (1176.4)	3779.7 (1754.8)		2218.2 (606.8)	2977.4 (1265.9)		2239.2 (611.9)	2995.7 (1275.6)		2254.9 (617.0)	3913.3 (1841.8)		4676.0 (1288.0) 3078.7 (1367.4)	
5F	4000	1357.5 (1277.8)	39.5	2645.8 (1877.7)	2150.9 (606.8)	33.6	1407.4 (1312.0)	2166.6 (611.9)	36.3	1431.1 (1323.1)	2187.6 (617.0)	33.6	2938.8 (2001.3)	4597.3 (1288.0)	39.4	1597.3 (1399.1)	
	4000	1198.1	7232.0C	1109.6	1433.0T		1216.5	56.7C		1215.2	166.5C		1063.8	2190.4C		1200.8 8056.6T	
	4000	8753.8 (1277.8)		4308.0 (1185.6)	4864.9 (1877.7)		2221.8 (607.5)	8840.4 (1312.0)		2239.8 (612.0)	8861.5 (1323.1)		2254.3 (616.5)	5066.5 (2001.3)		4644.5 (1279.0) 8998.9 (1399.1)	
4F	4000	474.3 (1351.6)	40.0	1595.0 (1899.4)	2152.0 (607.5)	34.9	547.9 (1383.4)	2166.5 (612.0)	36.7	562.7 (1390.2)	2184.4 (616.5)	34.9	1752.4 (1975.8)	4564.6 (1279.0)	39.9	645.5 (1413.6)	
	4000	2228.9	8456.2C	2203.7	1974.6T		2218.9	76.8C		2217.7	166.1C		2199.3	2828.5C		2181.6 9367.9T	
	4000	4932.1 (1351.6)		4358.5 (1199.8)	6002.5 (1899.4)		2228.0 (609.0)	4985.6 (1383.4)		2240.3 (612.1)	4998.2 (1390.2)		2250.1 (615.1)	6150.9 (1975.8)		4593.3 (1265.0) 5008.7 (1413.6)	
3F	4000	652.0 (1303.7)	39.2	512.8 (2034.7)	2156.8 (609.0)	35.6	591.0 (1419.9)	2166.6 (612.1)	36.8	579.1 (1426.4)	2178.9 (615.1)	35.6	614.1 (1960.9)	4515.0 (1265.0)	39.2	415.3 (1655.1)	
	4000	3259.5	9690.6C	3556.6	2532.6T		3430.8	94.3C		3432.0	165.6C		3307.7	3457.9C		3725.6 10661.9T	
	4000	5867.0 (1303.7)		4412.1 (1214.0)	7626.1 (2034.7)		2234.0 (610.6)	8270.5 (1419.9)		2241.4 (612.1)	8284.8 (1426.4)		2245.9 (613.7)	7229.5 (1960.9)		4545.3 (1251.0) 7035.8 (1655.1)	
2F	4625	1538.2 (1016.4)	41.6	1052.5 (1883.7)	2161.5 (610.6)	36.7	1869.6 (1527.8)	2166.1 (612.1)	37.7	1870.9 (1525.3)	2172.5 (613.7)	36.7	521.6 (1705.8)	4462.0 (1251.0)	41.6	2490.5 (1411.0)	
	4625	3888.6	10913.8C	5408.6	3123.5T		5402.7	102.7C		5398.2	167.6C		4466.3	4091.2C		5753.4 11920.8T	
	4625	6239.0 (1046.4)		5329.5 (1606.7)	9764.8 (1883.7)		4761.1 (1277.3)	8935.8 (1527.8)		4766.1 (1241.8)	8925.5 (1525.3)		4287.6 (1173.8)	8411.0 (1705.8)		9016.3 (1825.0) 9016.3 (1411.0)	
1F		12492.1 0.0	529.0	454.8	3483.7 0.0	4435.3	162.9	36.3 0.0	4174.7	295.7	79.1 0.0	4159.4	4719.6 0.0	4123.4	2446.4	13749.3 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		A フレーム (S=1/272)															

52675	4000	445.6 (37.0)	445.6 (93.7)	108.3	1549.8 (543.9)	1320.8 (347.7)	69.1	2073.9 (743.2)	891.4 (244.1)	12.6	2187.4 (791.8)	1321.2 (392.8)	93.0	1440.0 (494.6)	67.1 (17.4)	129.7	192.2 (61.2)	24.7C
		371.6	49.7C	461.9	277.6C	587.5	105.5T	603.8	123.1C	450.8	400.5T	314.7	437.2 (61.2)					
	4000	1659.0 (315.4)	1361.3 (392.2)	50.7	2438.9 (707.3)	1601.8 (458.8)	50.1	2479.4 (742.3)	1676.4 (481.2)	55.8	2532.7 (770.4)	1724.5 (493.5)	52.2	2547.3 (794.4)	1256.8 (364.8)	56.6	1807.2 (417.5)	
		1028.1	390.0C	1023.9	377.7C	994.9	84.9T	991.9	101.9C	958.4	561.7T	972.2	290.2T					
	4025	1788.8 (315.8)	1391.5 (403.0)	59.3	2727.1 (796.1)	1607.7 (460.2)	49.0	2891.4 (874.1)	1675.4 (480.8)	55.6	2957.1 (905.5)	1719.4 (491.9)	51.4	3087.1 (961.8)	1896.0 (543.2)	59.6	2152.9 (484.4)	785.6T
		1153.3	743.2C	1125.0	467.6C	1132.4	65.7T	1134.8	80.0C	1152.1	542.7T	1177.7						
	4000	2340.7 (430.0)	1822.9 (523.1)	60.3	3498.6 (993.1)	2032.3 (578.5)	50.3	3607.6 (1039.2)	2101.4 (599.3)	56.0	3671.5 (1071.2)	2145.6 (610.6)	52.5	3783.9 (1137.1)	2316.1 (660.2)	60.6	2640.2 (580.8)	
		1480.6	1210.9C	1512.5	556.5C	1529.2	39.8T	1529.1	61.4C	1509.1	526.3T	1478.5	1393.5T					
	4000	2569.7 (459.6)	1836.0 (526.7)	60.0	3514.4 (1107.9)	2032.3 (578.7)	51.1	3685.6 (1220.1)	2100.4 (599.1)	56.5	3744.0 (1249.9)	2144.0 (610.3)	53.1	3789.3 (1240.3)	2304.0 (656.8)	60.3	2741.8 (707.6)	
		1316.8	1684.2C	1299.0	642.0C	1245.4	14.6T	1244.2	43.3C	1308.8	514.7T	1326.3	2000.6T					
4025	2023.8 (830.7)	1846.9 (529.8)	60.4	3082.4 (1343.2)	2031.3 (579.0)	52.9	3042.1 (1235.7)	2099.8 (598.9)	56.3	3098.3 (1262.5)	2141.4 (610.1)	54.8	3372.8 (1499.6)	2293.5 (653.9)	60.7	2326.0 (593.1)		
	352.1	2168.7C	379.2	724.6C	555.3			557.6	21.5C	354.7	510.2T	327.4	2612.7T					
4000	2607.3 (1014.3)	3927.0 (1106.9)	57.8	3807.3 (1579.8)	2088.7 (592.5)	44.3	2379.7 (1019.3)	2134.0 (608.0)	54.9	2429.0 (1044.2)	2168.4 (615.2)	46.4	4273.3 (1798.1)	2475.3 (1314.9)	58.4	3126.9 (1251.1)		
	578.7	3218.3C	647.6	282.8C	341.2	8.0C	340.6	29.5T	677.2	105.2C	618.7	3875.0T						
4000	2495.4 (1101.9)	3945.4 (1112.5)	59.8	3635.7 (1660.0)	2082.8 (592.0)	48.5	2614.9 (1207.6)	2132.4 (607.6)	55.1	2660.8 (1230.2)	2166.0 (615.6)	50.1	4002.3 (1839.8)	2465.1 (1309.8)	60.2	2892.1 (1289.7)		
	291.5	4274.9C	315.8	154.4T	199.6	11.4C	200.4	83.4T	322.6	700.6C	312.8	5135.0T						
4000	2103.5 (1238.1)	4015.9 (1318.1)	58.5	3217.8 (1751.7)	2089.2 (594.1)	49.6	2101.7 (1279.9)	2129.1 (666.9)	55.7	2136.8 (1296.6)	2156.4 (613.2)	51.0	3492.0 (1855.0)	2459.6 (1291.5)	58.9	2441.8 (1398.0)		
	372.8	5356.3C	285.5	615.2T</														

1 2 3
B フレーム (S=1/272)

52675		231.6 (71.9)		321.4 (88.6)		209.3 (63.2)		427.9 (115.6)		193.6 (39.6)						
		286.3 (95.5)	27.4	548.5 (245.3)	316.9 (88.6)	2.2	566.8 (262.1)	245.5 (63.2)	18.1	614.0 (268.8)	404.7 (115.6)	11.6	519.5 (217.5)	91.6 (39.6)	51.0	193.6 (57.4)
4000	286.3 (95.5)	286.3 (95.5)	27.4	548.5 (245.3)	316.9 (88.6)	2.2	566.8 (262.1)	245.5 (63.2)	18.1	614.0 (268.8)	404.7 (115.6)	11.6	519.5 (217.5)	91.6 (39.6)	51.0	193.6 (57.4)
	95.3	112.2C		58.0	10.6T		42.6	26.0T		76.4	76.8C		84.5	51.0T		78.9
4000	472.9 (126.9)	95.7 (95.5)		520.0 (151.2)	432.6 (245.3)		688.1 (194.1)	481.5 (262.1)		672.4 (183.1)	461.2 (268.8)		631.0 (172.7)	350.6 (217.5)		526.8 (139.2)
	219.1	568.5 (151.2)	24.2	796.7 (286.3)	709.2 (194.1)	10.5	852.4 (310.8)	645.8 (183.1)	13.3	823.4 (310.1)	612.2 (172.7)	9.4	755.8 (284.0)	475.4 (139.2)	25.7	491.0 (142.3)
4025	545.1 (155.4)	310.2C		224.1	9.4T		230.7	39.2T		203.3	100.4C		187.9	48.4T		206.3
	232.4	34.7 (126.9)		608.1 (165.0)	348.4 (286.3)		864.5 (229.1)	390.9 (310.8)		906.5 (240.2)	416.8 (310.1)		673.3 (183.2)	380.0 (268.8)		689.0 (187.9)
4000	692.3 (189.7)	579.9 (165.0)	14.1	1044.7 (467.4)	785.0 (229.1)	39.7	1296.6 (666.0)	823.0 (240.2)	41.8	1135.2 (512.1)	645.5 (183.2)	13.9	957.1 (380.3)	663.8 (187.9)	12.6	610.6 (189.3)
	312.9	519.8C		104.0	14.3C		43.8	30.5T		104.5	76.5C		191.8	8.2T		229.8
4000	708.9 (232.9)	80.4 (155.4)		804.9 (219.1)	836.6 (467.4)		1444.9 (391.5)	1384.1 (666.0)		1499.4 (405.4)	926.1 (512.1)		888.3 (242.6)	573.5 (380.3)		910.8 (249.0)
	243.2	772.7 (219.1)	16.1	1342.5 (549.5)	1374.2 (391.5)	35.3	1480.3 (718.6)	1419.5 (405.4)	39.9	1431.4 (593.4)	858.1 (242.6)	15.1	1197.0 (445.1)	882.1 (249.0)	14.3	759.6 (224.0)
4025	560.9 (214.9)	791.1C		243.4	146.2C		43.1	25.1T		244.6	56.4T		306.8	33.6C		311.6
	128.5	66.5 (189.7)		807.7 (219.1)	855.7 (549.5)		1446.4 (391.7)	1394.0 (718.6)		1498.8 (405.1)	942.2 (593.4)		888.3 (242.5)	583.4 (445.1)		908.8 (248.5)
4000	491.3 (187.4)	775.4 (219.9)	16.2	1325.6 (580.2)	1373.5 (391.7)	36.5	1470.4 (729.5)	1417.9 (405.1)	40.4	1414.3 (619.7)	857.8 (242.5)	15.2	1185.3 (483.1)	880.4 (248.5)	14.2	772.3 (265.2)
	116.5	1058.1C		165.1	273.2C		11.4	21.2T		174.8	188.1T		219.2	81.1C		241.8
4025	526.7 (157.4)	783.5 (222.1)	16.0	1196.6 (526.2)	1376.0 (392.5)	37.0	1416.7 (649.4)	1414.3 (404.2)	40.7	1286.1 (567.7)	855.1 (241.8)	15.4	1014.9 (435.4)	875.9 (247.2)	14.0	615.2 (241.4)
	128.5	1311.1C		825.3 (225.1)	921.9 (526.2)		1469.5 (397.8)	1197.0 (649.4)		1518.5 (410.6)	998.7 (567.7)		900.4 (246.1)	737.4 (435.4)		917.8 (251.2)
4000	539.0 (236.7)	795.2 (225.1)	15.1	1298.1 (580.6)	1394.6 (397.8)	37.5										

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

14F	4000	939.4 (269.4)	939.4 (92.2)	17.4	1433.6 (511.1)	529.1 (140.2)	24.5	480.1 (140.2)	
		400.6	124.9T		411.5	20.8T		68.1	160.6C
13F	4000	1402.0 (452.2)	1540.2 (152.4)	16.2	1989.6 (764.9)	1092.5 (289.5)	50.3	648.1 (266.7)	343.8 (206.0)
		497.5	319.1T		459.9	122.4T		114.6	475.3C
12F	4025	1722.4 (582.1)	2129.2 (203.8)	91.4	2422.0 (907.8)	1545.6 (366.8)	224.9	676.9 (277.0)	418.8 (266.7)
		550.8	560.4T		595.0	253.6T		119.4	865.9C
11F	4000	2147.7 (641.9)	2768.4 (247.4)	294.2	2590.9 (836.9)	1642.7 (380.1)	274.3	656.1 (239.8)	438.1 (277.0)
		864.0	843.7T		917.1	355.4T		176.6	1278.8C
10F	4000	2969.4 (964.3)	3389.1 (278.7)	601.7	3071.8 (996.6)	1642.9 (380.3)	273.8	792.2 (301.1)	303.0 (239.8)
		1040.9	1155.2T		1078.6	428.6T		190.0	1692.3C
9F	4025	2972.7 (1106.4)	3860.3 (302.7)	833.2	2931.8 (1091.7)	1652.4 (382.7)	274.8	690.5 (246.7)	412.2 (301.1)
		746.1	1487.8T		734.7	483.0T		194.0	2106.9C
8F	4000	3840.1 (1272.7)	4320.6 (449.0)	831.0	3854.7 (1279.4)	1658.4 (385.4)	270.9	814.1 (241.2)	302.5 (246.7)
		1294.7	1985.4T		1295.8	386.1T		331.8	2527.5C
7F	4000	4078.7 (1402.4)	4329.3 (449.1)	838.1	4055.5 (1395.9)	1665.4 (386.8)	272.9	969.1 (307.8)	150.6 (241.2)
		1273.8	2477.3T		1263.6	303.1T		353.5	2949.6C
6F	4000	3774.7 (1613.0)	4305.7 (447.2)	833.5	3797.7 (1625.6)	1687.2 (392.5)	274.1	876.9 (386.7)	262.2 (307.8)
		548.8	2954.3T		546.5	243.6T		103.5	3371.9C
5F	4000	2645.7 (1532.4)	5322.9 (448.8)	834.6	2655.5 (1524.6)	1706.6 (397.5)	275.7	485.3 (332.7)	670.0 (386.7)
		419.1	3424.2T		393.7	194.3T		180.1	3796.2C
4F	4000	1835.8 (1639.7)	5319.7 (447.7)	842.6	1904.8 (1710.9)	1713.2 (399.5)	275.1	317.5 (454.9)	845.4 (332.7)
		1443.7	3884.0T		1516.9	145.4T		592.2	4220.6C
3F	4000	568.3 (1844.9)	5291.5 (445.4)	837.7	412.9 (1646.1)	1735.4 (405.1)	277.0	320.7 (269.6)	1502.0 (454.9)
		3121.6	4329.1T		2879.3	101.9T		859.8	4646.1C
2F	4625	1528.0 (2014.5)	5283.4 (442.6)	857.7	872.3 (1739.5)	1731.1 (404.7)	274.0	215.8 (910.8)	1398.9 (269.6)
		6186.5	4758.8T		4894.8	64.6T		2322.1	5064.5C
1F		10844.9 (2014.5)	10844.9 (698.2)	3862.7	3119.5 (698.2)	8917.3 (1739.5)	4428.4 (1420.3)	4428.4 (910.8)	
		5446.9	0.0		804.6	5797.8 (1420.3)	684.7	6477.0	
		20000				7200			
		27200							

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

14F	4000	1520.2 (535.0)	1520.2 (150.2)	18.5	1483.3 (150.2)	420.6 (116.2)	
		450.1	120.0T		1899.4 (729.7)	416.1 (116.2)	2.2 (179.7)
13F	4000	2020.1 (734.4)	2640.0 (261.0)	29.7	2637.3 (1052.1)	1076.0 (289.0)	35.5 (312.7)
		551.3	345.4T		533.1	41.2T	81.3
12F	4025	2680.3 (1071.9)	3597.7 (335.0)	248.2	3262.9 (1311.3)	1732.8 (433.0)	174.1 (352.9)
		523.0	646.1T		623.9	163.3T	130.3
11F	4000	4315.1 (1620.4)	5049.3 (519.4)	755.1	4156.6 (1507.1)	1732.4 (431.9)	177.7 (321.3)
		1074.2	1131.0T		1142.4	99.9T	154.5
10F	4000	5218.8 (1934.3)	7385.5 (591.9)	1466.5	4313.5 (1509.7)	1732.7 (432.0)	177.6 (340.5)
		1350.2	1689.2T		1294.1	37.2C	208.3
9F	4025	4860.1 (1915.6)	7378.5 (591.5)	1464.0	4466.9 (1877.7)	1741.5 (434.3)	178.2 (435.1)
		1005.0	2248.4T		688.1	173.9C	36.6
8F	4000	5042.7 (1869.8)	7892.8 (643.9)	1453.5	4854.0 (1983.8)	2958.9 (768.7)	191.6 (686.6)
		1303.0	2838.5T		886.4	16.1C	363.4
7F	4000	5468.1 (2075.5)	7904.7 (643.8)	1467.2	4856.3 (2029.5)	2967.3 (768.4)	200.9 (691.6)
		1317.2	3433.9T		797.4	129.0T	172.5
6F	4000	5027.6 (2185.8)	7861.3 (640.3)	1458.1	4706.3 (2093.5)	3022.8 (782.7)	205.2 (651.1)
		656.0	4037.2T		519.2	276.9T	99.6
5F	4000	4183.2 (2243.8)	7898.7 (642.9)	1469.6	4335.9 (2285.7)	3044.4 (788.4)	206.1 (774.7)
		304.4	4650.6T		235.6	421.9T	119.8
4F	4000	3109.4 (2256.9)	7901.4 (641.2)	1489.1	3168.6 (2325.3)	3052.3 (791.1)	204.6 (783.4)
		1404.3	5270.4T		1482.0	574.1T	592.7
3F	4000	1937.0 (2519.2)	7855.0 (637.3)	1481.9	1865.7 (2296.1)	3107.1 (804.8)	209.8 (757.5)
		3101.4	5897.6T		2726.4	748.0T	987.0
2F	4625	310.5 (2393.3)	7829.4 (632.9)	1500.0	629.5 (2023.2)	3118.8 (809.8)	203.6 (851.1)
		5845.0	6531.9T		4049.2	929.2T	1758.5
1F		11379.4 (2393.3)	1379.4 (769.0)	4289.3	2800.8 (709.0)	8727.9 (2023.2)	3726.6 (1340.8)
		7239.3 0.0	1379.4 0.0	4289.3	1547.8 0.0	5927.1 (1340.8)	1100.3 0.0
				20000	7200		
				27200			


A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

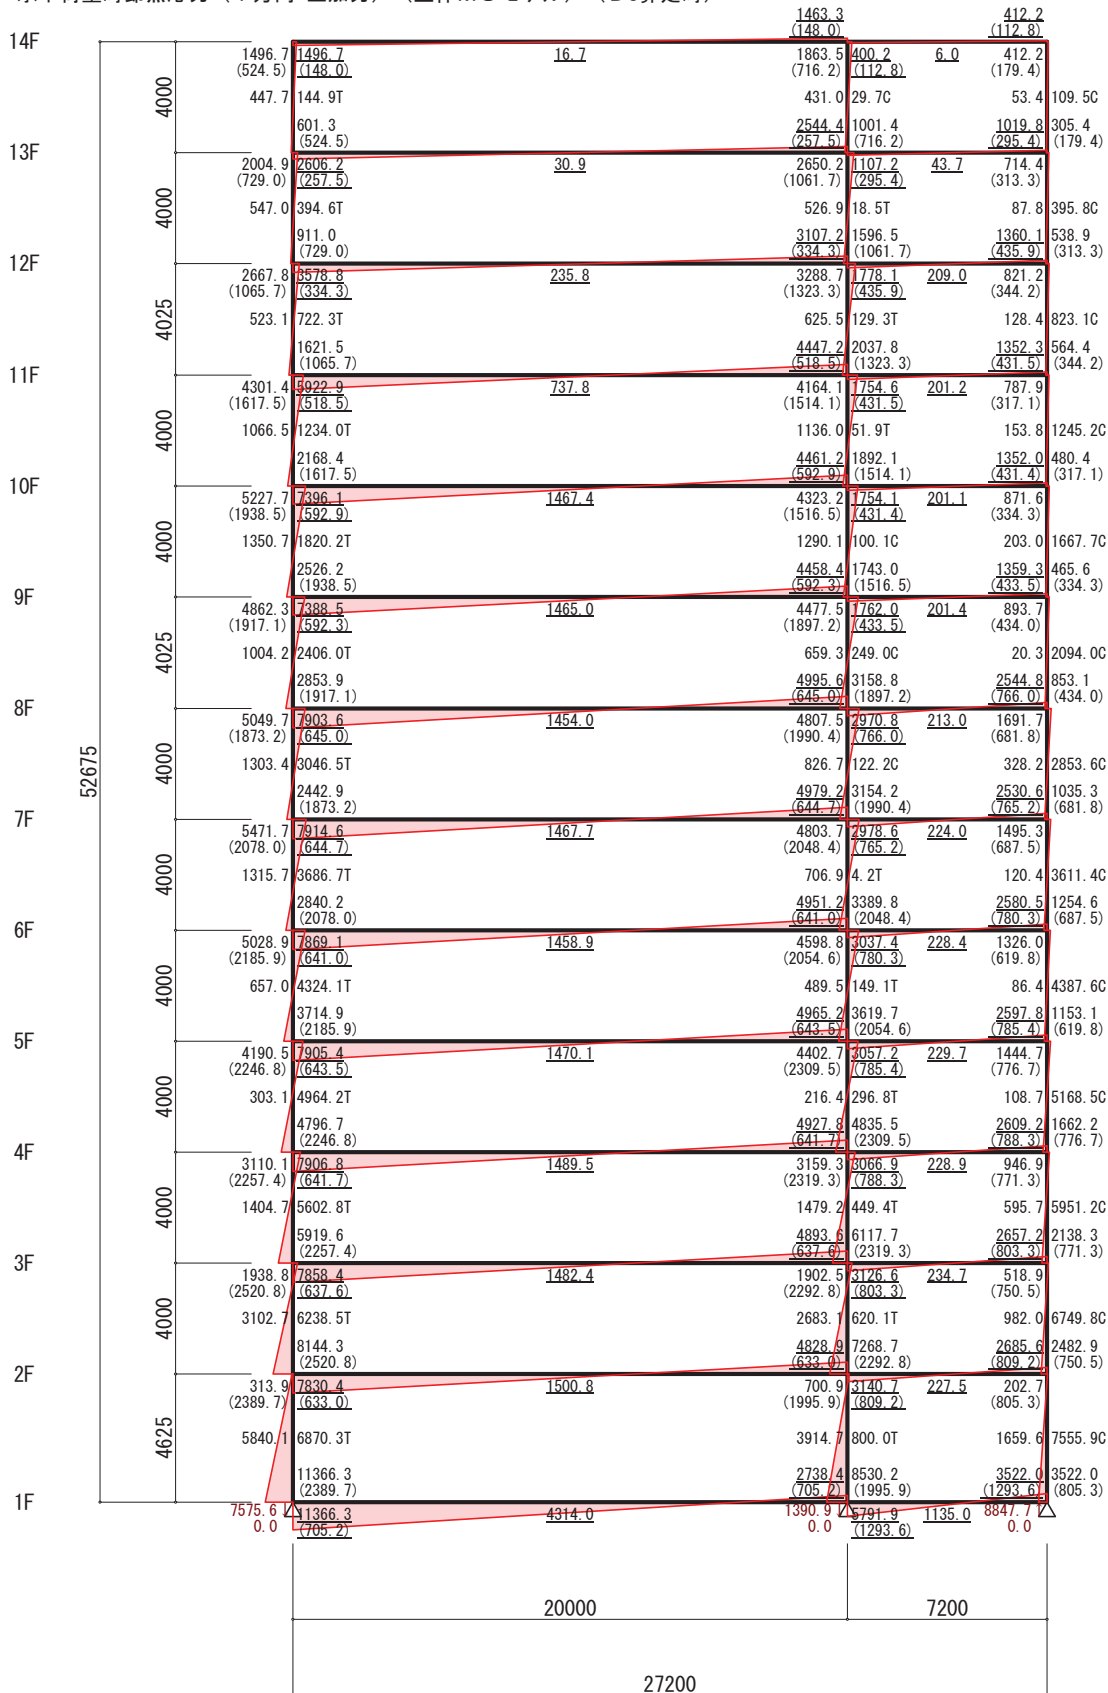

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

14F	4000	1493.1 (523.5)	1493.1 (147.5)	18.1	1456.8 (147.5)	411.1 (114.9)	2.5	416.2 (114.9)	114.1C
		446.1	143.8T		435.6	25.8C		59.1	297.9 (178.5)
13F	4000	2003.3 (729.0)	2604.1 (257.5)	29.6	2624.0 (1049.5)	1075.8 (288.4)	37.6	702.7 (309.8)	400.3C
		545.2	393.4T		524.9	16.6T		83.2	536.4 (309.8)
12F	4025	2663.4 (1064.2)	3576.3 (334.3)	233.1	3258.7 (1310.0)	1722.7 (428.4)	180.4	825.6 (346.1)	827.1C
		521.6	720.8T		622.4	121.2T		129.0	567.5 (346.1)
11F	4000	4296.1 (1616.3)	5916.2 (518.3)	733.2	4134.1 (1500.9)	1698.4 (423.9)	172.2	786.4 (316.3)	1250.1C
		1063.5	1232.0T		1132.3	37.6T		153.8	478.8 (316.3)
10F	4000	5224.7 (1937.8)	7393.8 (592.8)	1465.3	4293.6 (1503.3)	1699.9 (424.4)	172.1	876.9 (335.0)	1674.1C
		1349.2	1817.8T		1287.0	120.2C		206.9	463.1 (335.0)
9F	4025	4860.0 (1916.2)	7386.4 (592.3)	1463.0	4450.5 (1882.9)	1709.7 (426.9)	172.9	900.8 (431.8)	2101.2C
		1003.6	2402.9T		661.0	274.5C		31.7	837.3 (431.8)
8F	4000	5049.7 (1873.2)	7902.4 (645.1)	1451.5	4779.9 (1975.1)	2908.9 (756.7)	184.8	1702.0 (677.1)	2858.3C
		1303.2	3043.7T		829.6	156.4C		347.9	1006.3 (677.1)
7F	4000	5470.0 (2078.0)	7913.3 (644.8)	1465.7	4781.0 (2033.7)	2919.8 (756.7)	195.7	1522.1 (685.3)	3614.6C
		1313.9	3683.4T		713.5	37.5C		151.6	1219.0 (685.3)
6F	4000	5026.2 (2184.3)	7868.4 (641.2)	1456.9	4954.7 (641.2)	3353.9 (2033.7)		2583.0 (773.1)	4388.1C
		657.6	4320.7T		4584.4 (2046.8)	2983.6 (773.1)	200.3	1364.0 (635.0)	1176.1 (635.0)
5F	4000	4193.1 (2247.6)	7904.1 (643.5)	1468.9	4374.1 (2296.7)	3010.6 (780.2)	202.0	1430.4 (773.1)	5168.4C
		302.2	4960.3T		219.4	244.3T		115.9	2150.1 (777.7)
4F	4000	3108.0 (2256.9)	7905.5 (641.7)	1488.6	3140.3 (2311.2)	3024.9 (784.4)	201.0	960.8 (777.7)	6754.2C
		1405.8	5598.6T		1482.2	393.4T		594.7	5952.9C
3F	4000	1938.2 (2520.8)	7857.8 (637.6)	1481.6	1878.6 (2284.1)	3088.5 (800.5)	206.6	525.1 (755.7)	7563.5C
		3103.3	6234.0T		2689.7	561.4T		986.3	2497.7 (755.7)
2F	4625	314.0 (2389.5)	7830.8 (633.1)	1499.8	682.2 (1997.0)	3108.9 (807.8)	200.8	209.6 (837.8)	
		5839.7	6866.2T		3935.9	739.4T		1727.9	3665.3 (837.8)
1F		7573.0 0.0	1365.4 (765.3)	4312.5	1354.1 0.0	5813.6 (1316.5)	1074.1	8880.6 0.0	
				20000			7200		
		27200							
A		B							
		C							

4 フレーム (S=1/272)

52675	4000	1512.2 (532.7)	1512.2 (149.2)	20.5	1747.1 (149.2)	427.8 (119.6)	
		446.8	124.0T		1904.5 (729.8)	433.4 (119.6)	2.8
4000	4000	618.6 (532.7)			444.9	11.3C	68.3
		2012.0 (733.2)	2630.6 (260.2)	28.1	2574.3 (260.2)	1014.6 (729.8)	982.7 (281.1)
4025	4025	545.6	354.5T		2601.2 (1037.3)	1041.5 (281.1)	29.4
		920.8 (733.2)			526.7	31.3T	75.3
4000	4000	2663.9 (1065.8)	5584.7 (334.5)	239.3	3106.1 (334.5)	1547.9 (1037.3)	1384.6 (424.0)
		518.9	660.2T		3226.6 (1296.9)	1668.4 (424.0)	141.9
4000	4000	4297.2 (1616.7)	5923.3 (518.4)	739.8	616.5	141.3T	130.1
		1063.7	1149.3T		4443.7 (518.4)	1993.6 (1296.9)	1376.8 (423.6)
4000	4000	2169.8 (1616.7)			4123.3 (1493.8)	1673.2 (423.6)	148.2
		5215.4 (1934.6)	7385.2 (592.1)	1464.3	1135.7	67.1T	154.0
4025	4025	1346.3	1713.2T		4456.7 (592.1)	1852.0 (1493.8)	1379.9 (424.4)
		4855.6 (1914.1)	7378.5 (591.7)	1461.9	4280.6 (1496.4)	1675.9 (424.4)	148.0
4000	4000	1003.4	2277.5T		1287.9	81.5C	211.0
		5045.4 (1871.4)	7894.2 (644.3)	1450.8	4454.6 (591.7)	1704.8 (1496.4)	1388.6 (427.1)
4000	4000	1302.6	2860.8T		4436.7 (1862.5)	1686.9 (427.1)	149.1
		5465.6 (2076.8)	7905.9 (644.1)	1465.1	4992.7 (644.1)	3060.0 (1862.5)	2567.7 (758.4)
4000	4000	1312.1	3447.1T		889.0	79.1C	383.5
		5021.2 (2181.6)	7862.7 (640.7)	1456.0	4975.7 (644.1)	3047.5 (1968.2)	2561.1 (759.1)
4000	4000	658.0	4039.0T		4833.0 (2014.5)	2904.8 (759.1)	171.9
		4193.6 (2247.5)	7898.9 (643.1)	1468.3	804.0	60.2T	209.4
4000	4000	301.4	4638.2T		4950.7 (640.7)	3225.0 (2014.5)	2613.3 (774.9)
		5021.2 (2181.6)	7862.7 (640.7)	1456.0	4691.8 (2084.3)	2966.0 (774.9)	176.4
4000	4000	658.0	4039.0T		523.1	205.1T	113.0
		4193.6 (2247.5)	7898.9 (643.1)	1468.3	4962.7 (643.1)	3645.5 (2084.3)	2639.7 (782.7)
4000	4000	301.4	4638.2T		4312.3 (2274.8)	2995.7 (782.7)	178.0
		5021.2 (2181.6)	7862.7 (640.7)	1456.0	237.3	349.5T	129.3
4000	4000	658.0	4039.0T		4924.9 (641.3)	4786.9 (2274.8)	2656.2 (786.8)
		4193.6 (2247.5)	7898.9 (643.1)	1468.3	3146.6 (2316.4)	3008.6 (786.8)	176.2
4000	4000	301.4	4638.2T		1486.2	502.3T	591.9
		5021.2 (2181.6)	7862.7 (640.7)	1456.0	4893.1 (637.4)	6118.9 (2316.4)	2704.9 (801.7)
4000	4000	658.0	4039.0T		1841.8 (2288.1)	3067.6 (801.7)	531.5 (760.8)
		4193.6 (2247.5)	7898.9 (643.1)	1468.3	2734.3	679.0T	990.0
4000	4000	301.4	4638.2T		4831.3 (633.1)	7310.4 (2288.1)	2733.3 (808.3)</

C

5 フレーム (S=1/272)

		892.9 (91.1)		482.1 (141.0)				
52675	4000	928.3 (266.0)	17.7	1426.2 (508.8)	533.3 (141.0)	25.6	482.1 (207.0)	158.6C
	4000	396.3 (266.0)		408.6 (150.7)	25.0T		68.0 (289.5)	346.0 (207.0)
4000	4000	1387.6 (449.8)	16.1	1491.1 (762.7)	609.1 (508.8)	50.5	991.8 (266.8)	470.9C
	4000	488.0 (449.8)		449.4 (194.8)	130.2T		112.2 (365.7)	421.3 (266.8)
4025	4025	1703.9 (577.2)	82.8	2410.9 (907.3)	1537.0 (365.7)	220.5	674.7 (277.0)	859.4C
	4025	542.2 (577.2)		585.1 (218.5)	260.0T		117.3 (1094.8)	440.1 (277.0)
4000	4000	2124.4 (634.4)	280.1	2586.0 (839.1)	1643.3 (380.3)	274.2	654.7 (240.1)	1272.4C
	4000	855.7 (634.4)		907.7 (218.7)	360.0T		174.5 (1095.9)	305.7 (240.1)
4000	4000	2947.1 (959.4)	585.7	3061.7 (995.8)	1643.5 (380.5)	273.8	790.2 (301.0)	1687.9C
	4000	1028.3 (959.4)		1070.1 (219.7)	429.4T		188.2 (1103.7)	413.8 (301.0)
4025	4025	2973.4 (1107.0)	833.2	2929.4 (1091.4)	1653.4 (382.9)	274.9	689.9 (246.6)	2106.4C
	4025	745.6 (1107.0)		732.9 (449.6)	476.2T		193.7 (385.9)	302.6 (246.6)
4000	4000	3844.4 (1275.6)	831.0	3861.0 (1283.1)	1660.0 (385.9)	270.9	815.7 (242.2)	2532.9C
	4000	1293.2 (1275.6)		1294.8 (365.9)	364.8T		331.3 (1121.5)	153.0 (242.2)
4000	4000	4077.0 (1405.6)	838.1	4054.7 (1399.5)	1667.2 (387.3)	272.9	968.4 (308.8)	2962.9C
	4000	1265.8 (1405.6)		1255.7 (447.7)	265.6T		350.8 (1140.7)	266.8 (308.8)
4000	4000	3765.0 (1606.5)	833.5	3788.7 (1619.5)	1688.8 (393.0)	274.1	873.9 (384.7)	3394.2C
	4000	551.9 (1606.5)		549.7 (365.7)	187.3T		104.5 (1156.5)	664.8 (384.7)
4000	4000	2665.1 (1539.5)	834.6	2675.7 (1532.1)	1707.9 (397.8)	275.7	491.8 (335.1)	3829.1C
	4000	413.8 (1539.5)		388.4 (363.7)	117.3T		178.4 (1163.9)	848.5 (335.1)
4000	4000	1829.5 (1639.0)	842.6	1898.8 (1710.0)	1714.2 (399.7)	275.1	315.4 (454.6)	4264.6C
	4000	1448.5 (1639.0)		1521.3 (445.6)	47.5T		593.8 (405.3)	1503.0 (454.6)
4000	4000	566.6 (1845.0)	837.7	412.4 (1647.3)	1736.0 (405.3)	277.0	321.0 (269.8)	4701.6C
	4000	3123.5 (1845.0)		2882.2 (3568.3)	18.3C		860.6 (1183.4)	1400.1 (269.8)
4625	4625	1529.3 (2019.6)	857.7	876.6 (1733.6)	1731.3 (404.8)	274.0	216.7 (910.5)	5132.4C
	4625	6199.7 (2019.6)		4885.7 (3112.9)	79.4C		2322.3 (4427.8)	4427.8 (910.5)
		5767.3 0.0	3878.6	642.0 0.0	5781.8 (1418.0)	677.0	6556.6 0.0	
		20000		7200		27200		

C


6 フレーム (S=1/272)

		1016.8 (102.8)		349.9 (97.4)			
52675	4000	1038.8 (317.5)	1038.8 (102.8)	11.0	1368.5 (482.4)	351.7 (97.4)	0.9 (140.4)
	4000	403.7	152.8C 231.4 (317.5)		403.6	3.7T	69.1 112.3T
4000	4000	1406.7 (451.5)	1638.1 (162.6)	12.0	179.3 (77.5)	926.5 (249.2)	29.4 655.8 (299.1)
	4000	503.6	380.6C 399.5 (451.5)		424.2	86.9C	57.6 379.7T
4025	4025	1461.1 (481.8)	1860.6 (194.8)	87.2	2450.4 (971.1)	1546.3 (408.9)	74.3 857.1 (369.9)
	4025	491.5	635.1C 478.1 (481.8)		496.0	307.3C	112.7 805.7T
4000	4000	1616.8 (404.8)	2094.9 (235.9)	263.6	2804.1 (1010.1)	1640.3 (422.9)	117.8 773.0 (313.3)
	4000	807.2	929.5C 2.5 (404.8)		783.8	504.6C	146.5 1252.2T
4000	4000	2101.1 (554.8)	2103.6 (264.6)	541.9	3591.1 (1337.7)	1640.2 (422.8)	118.2 923.7 (378.0)
	4000	991.4	1249.5C 118.2 (554.8)		915.8	676.9C	167.8 1698.8T
4025	4025	1995.6 (686.4)	2113.8 (294.7)	833.2	3651.4 (1477.6)	1630.7 (420.4)	117.2 808.1 (316.1)
	4025	614.3	1598.2C 767.0 (686.4)		677.7	822.4C	171.9 2142.7T
4000	4000	2729.9 (719.6)	3496.9 (432.8)	831.0	4531.6 (1587.4)	1668.9 (429.8)	121.6 961.3 (302.4)
	4000	1290.7	2125.5C 148.6 (719.6)		1356.9	860.3C	356.4 2599.4T
4000	4000	3339.6 (927.2)	3488.2 (432.6)	838.1	5008.4 (1765.0)	1661.9 (428.4)	119.6 1174.1 (375.6)
	4000	1485.2	2648.3C 369.1 (927.2)		1478.4	899.2C	422.9 3055.6T
4000	4000	3142.7 (1210.1)	3511.8 (434.5)	833.5	4767.4 (1958.1)	1640.1 (422.7)	118.5 1074.9 (443.7)
	4000	722.6	3154.9C 1697.5 (1210.1)		851.2	924.5C	187.6 3502.5T
4000	4000	1843.0 (1026.7)	3540.5 (437.5)	834.6	3809.7 (1923.6)	1665.0 (427.1)	127.5 710.3 (394.2)
	4000	210.5	3663.5C 2263.9 (1026.7)		37.5	951.7C	78.1 3951.8T
4000	4000	1279.8 (1163.6)	3543.7 (438.6)	842.6	3002.6 (2043.7)	1658.4 (425.1)	128.0 535.9 (503.4)
	4000	1047.5	4172.8C 8374.8 (1163.6)		1084.7	981.5C	470.8 4396.6T
4000	4000	197.0 (1481.6)	3571.9 (441.0)	837.7	1711.4 (2076.0)	1636.2 (419.5)	126.2 93.6 (299.9)
	4000	2766.1	4677.7C 5729.2 (1118.5)		2440.5	1004.9C	693.4 4830.9T
4625	4625	2149.4 (1118.5)	3579.8 (443.7)	857.7	343.2 (2333.5)	1640.5 (419.8)	129.2 88.9 (1124.5)
	4625	4735.8	5165.9C 7322.3 (1118.5)		5053.0	1014.6C	2511.6 5259.8T
		5850.5 0.0	7322.3 (697.3)	348.9	1562.8 0.0	3824.7 (1241.2)	643.7 0.0
		20000		7200			


C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

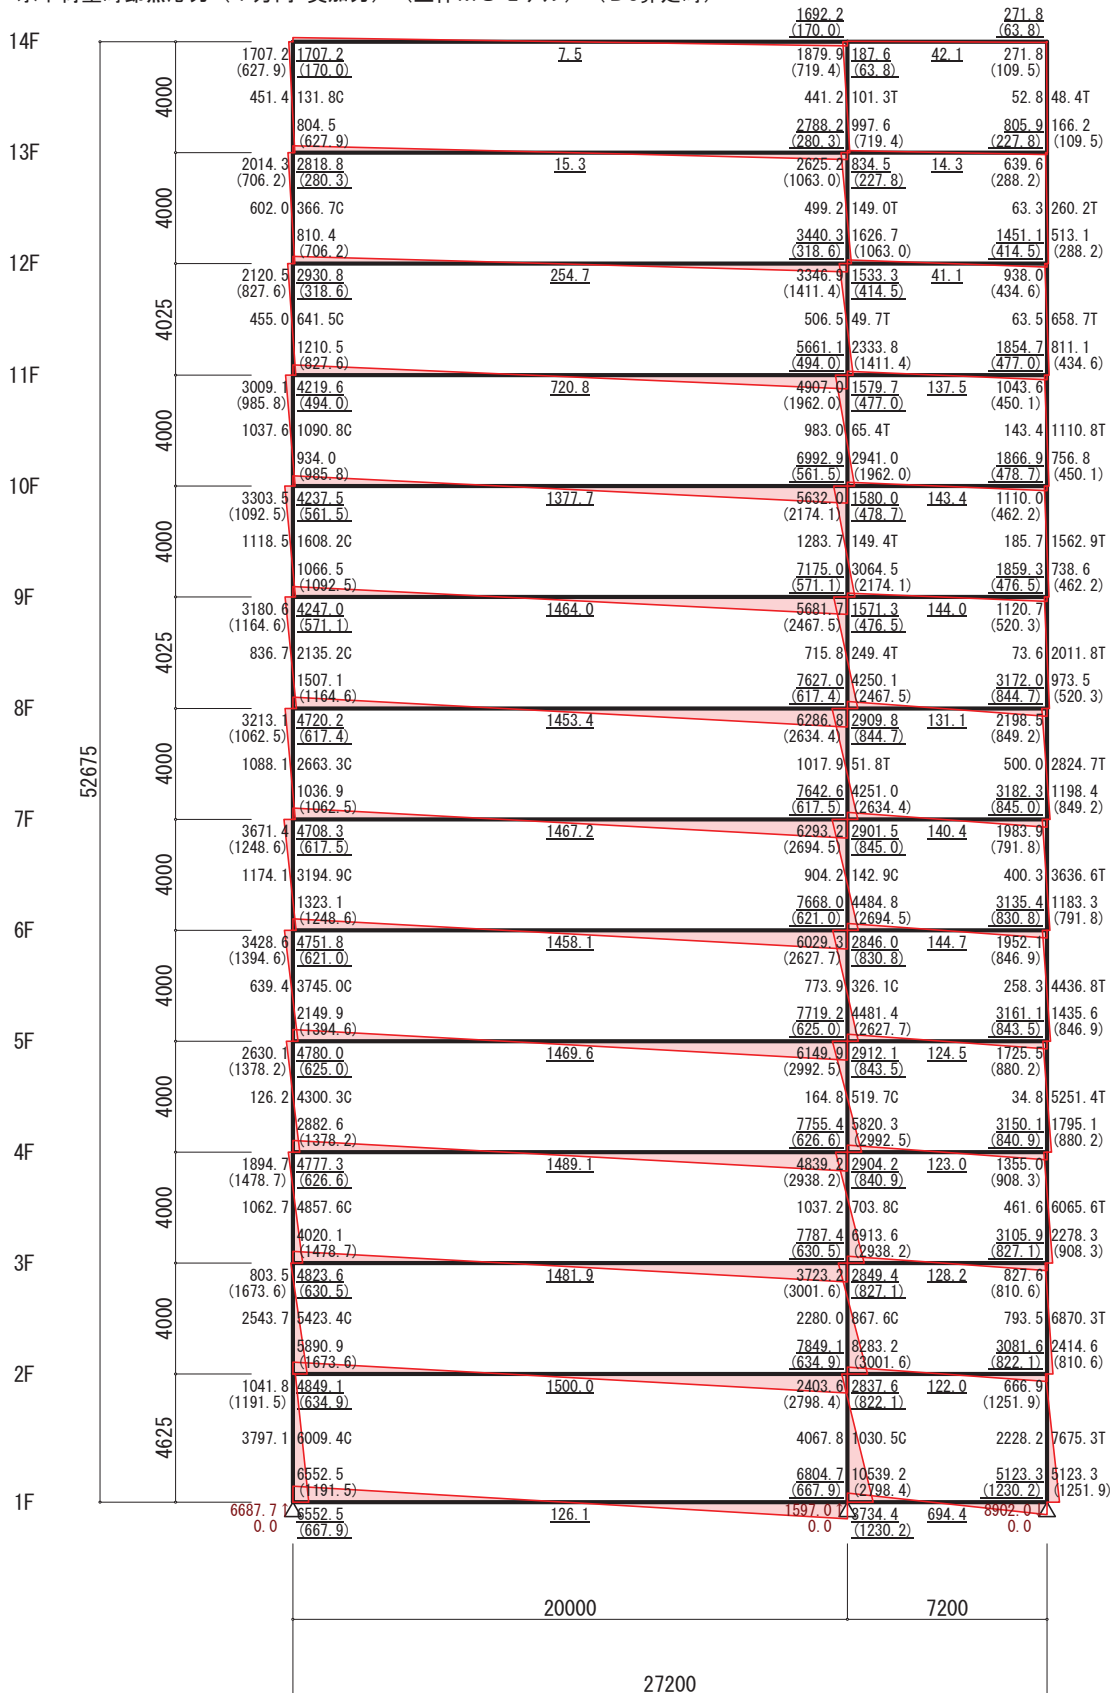

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

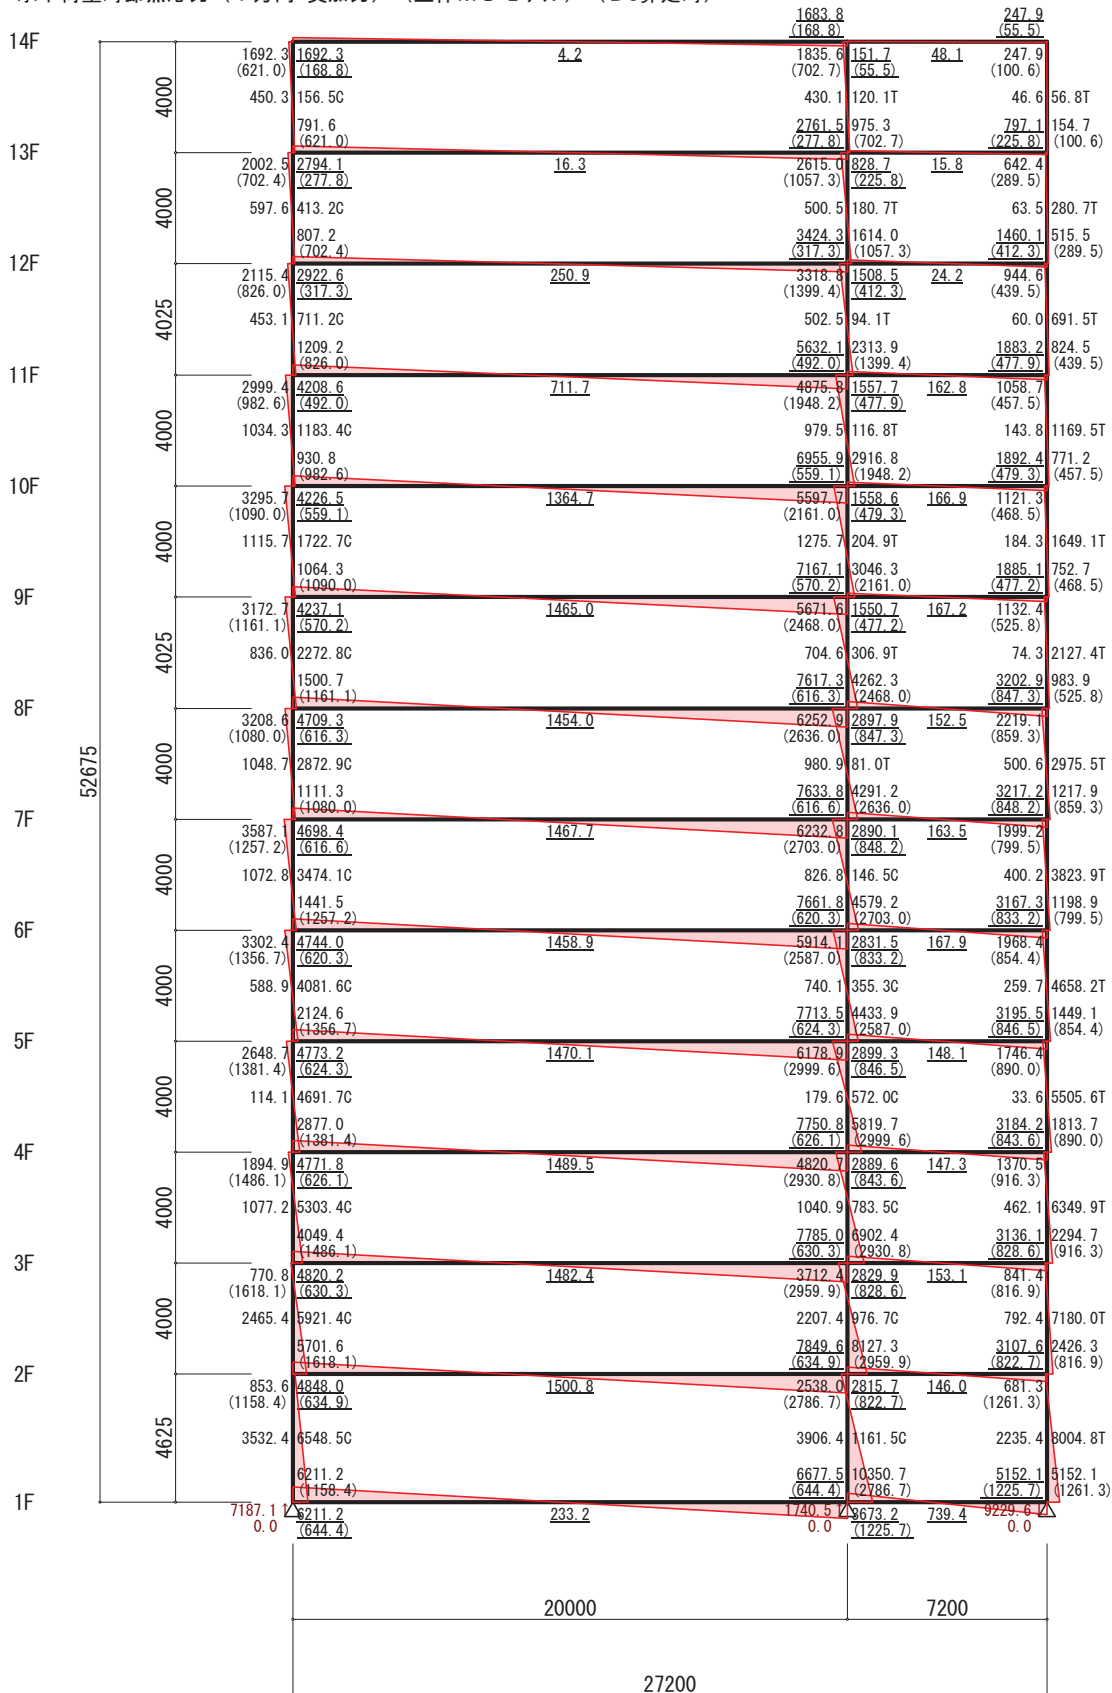

A

B

C


3 フレーム (S=1/272)

		27200		7200	
52675	4000	1691.4 (621.1)	1682.1 (168.7)	240.5 (53.4)	
	449.2	155.8C	1826.4 (696.1)	144.3 (53.4)	48.1 (95.3)
4000	2002.1 (703.1)	2795.2 (278.1)	14.1	2597.4 (1053.1)	788.7 (215.8)
	595.9	412.8C	491.2	192.0T	61.7
4025	2113.2 (826.2)	2923.6 (317.0)	246.3	3336.3 (1409.3)	1535.3 (411.5)
	450.4	710.3C	500.1	105.4T	62.5
4000	2998.2 (983.2)	4210.5 (491.5)	704.5	4895.9 (1958.0)	1612.5 (480.1)
	1031.8	1181.7C	979.8	125.0T	138.4
4000	3293.9 (1090.2)	4228.7 (558.6)	1357.8	5620.7 (2173.1)	1612.8 (486.3)
	1113.6	1720.2C	1274.5	205.3T	186.3
4025	3172.6 (1161.1)	4239.2 (570.2)	1463.0	5696.5 (2477.8)	1603.0 (483.8)
	835.8	2269.6C	710.0	299.8T	71.2
4000	3209.6 (1080.4)	4710.5 (616.2)	1451.5	6296.7 (2651.3)	2959.8 (856.7)
	1048.8	2869.8C	994.0	64.6T	500.9
4000	3587.1 (1257.4)	4699.7 (1616.5)	1465.7	6271.5 (2714.7)	2948.9 (856.7)
	1072.9	3470.6C	842.0	171.4C	397.5
4000	3302.1 (1356.2)	4744.7 (620.2)	1456.8	5956.2 (2603.4)	2885.3 (840.3)
	590.3	4077.7C	749.3	387.5C	257.8
4000	2652.4 (1382.7)	4774.5 (624.3)	1468.9	6200.6 (3010.2)	2945.9 (851.8)
	112.9	4687.1C	180.2	609.9C	32.8
4000	1894.9 (1486.2)	4773.2 (626.2)	1488.6	4841.8 (2940.8)	2931.6 (847.5)
	1077.4	5298.3C	1039.9	826.0C	460.5
4000	771.0 (1618.0)	4820.8 (630.2)	1481.6	7783.9 (630.2)	6921.5 (2940.8)
	2465.0	5915.8C	2219.2	1022.9C	796.2
4625	853.4 (1158.9)	4847.7 (634.8)	1499.8	2526.0 (2792.2)	2847.4 (824.1)
	3533.4	6542.7C	3930.9	1209.7C	2201.0
	7185.6 0.0	6213.4 (645.6)	242.6	1776.3 0.0	9689.2 (1215.1)
		20000		7200	

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

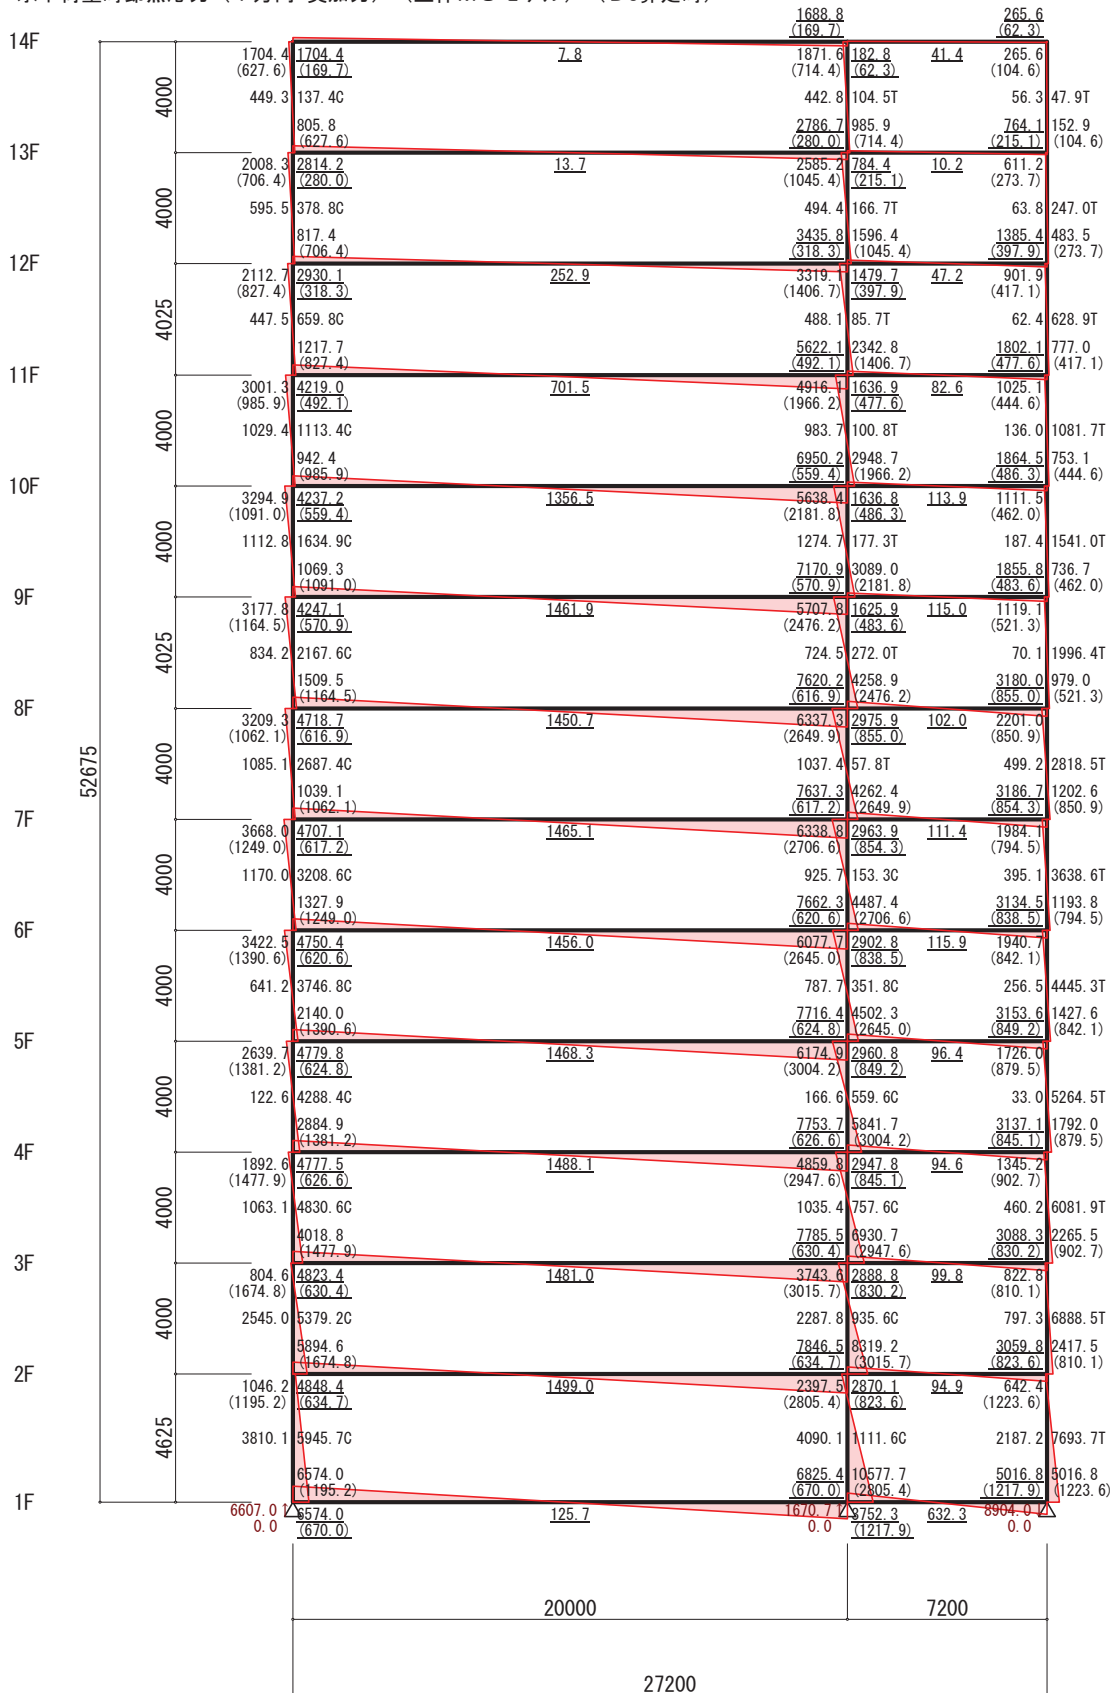

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						1009.4 (102.0)	349.4 (97.4)			
14F	52675	4000	1031.3 (315.5)	1031.3 (102.0)	11.0	1361.5 (480.6)	352.1 (97.4)	1.3	349.4 (140.3)	112.0T
			400.4	147.6C		400.2	1.1T		68.8	
13F		4000	1395.1 (451.1)	1625.6 (161.4)	12.1	1962.8 (773.6)	922.4 (248.1)	29.1	652.3 (298.6)	211.8 (140.3)
			492.9	370.1C		415.6	91.1C		55.0	378.5T
12F		4025	1447.3 (480.9)	1856.7 (193.8)	81.8	2424.1 (964.7)	1535.3 (407.1)	69.8	853.5 (369.5)	542.3 (298.6)
			479.5	624.0C		482.7	309.4C		109.8	804.6T
11F		4000		488.3 (480.9)		2595.6 (234.3)	1458.7 (964.7)		1404.1 (422.8)	634.0 (369.5)
			1602.5 (403.8)	2090.7 (234.3)	252.4	2776.6 (1001.6)	1639.8 (422.8)	117.8	770.2 (313.1)	
10F		4000	794.8	922.9C		773.5	503.7C		143.9	1255.5T
				12.9 (403.8)		3154.7 (262.7)	1229.6 (1001.6)		1403.1 (422.6)	482.3 (313.1)
9F		4000	2086.8 (552.5)	2099.7 (262.7)	527.5	3564.6 (1331.2)	1639.6 (422.6)	118.3	920.8 (377.4)	
			981.9	1252.2C		902.2	670.6C		165.9	1709.2T
8F		4025		123.0 (552.5)		3776.8 (294.4)	1760.2 (1331.2)		1395.3 (420.1)	589.0 (377.4)
			1987.3 (682.7)	2110.3 (294.4)	833.2	3646.3 (1475.0)	1629.7 (420.1)	117.2	806.3 (315.3)	
7F		4000	613.4	1615.8C		677.9	806.4C		171.7	2161.7T
				760.5 (682.7)		5152.9 (432.2)	2290.6 (1475.0)		1424.0 (429.3)	462.9 (315.3)
6F		4000	2730.3 (721.0)	3490.8 (432.2)	831.0	4529.5 (1586.4)	1667.3 (429.3)	121.6	961.1 (302.6)	
			1288.3	2172.1C		1356.6	826.7C		355.8	2629.0T
5F		4000		153.7 (721.0)		5158.6 (432.1)	1816.2 (1586.4)		1420.8 (427.9)	249.4 (302.6)
			3328.1 (925.5)	3482.4 (432.1)	838.1	5002.4 (1762.7)	1660.1 (427.9)	119.6	1171.3 (375.1)	
4F	4000	1477.8	2727.1C		1477.0	846.4C		421.2	3097.4T	
			373.1 (925.5)		5174.3 (434.1)	2048.5 (1762.7)		1401.6 (422.2)	329.0 (375.1)	
3F	4000	3133.8 (1203.8)	3507.2 (434.1)	833.5	4764.4 (1953.3)	1638.5 (422.2)	118.5	1072.6 (441.7)		
		726.4	3268.3C		857.7	851.3C		189.2	3557.1T	
2F	4000		1681.0 (1203.8)		5206.3 (437.2)	3048.9 (1953.3)		1408.7 (426.7)	694.2 (441.7)	
		1856.0 (1030.1)	3537.1 (437.2)	834.6	3821.1 (1926.4)	1663.7 (426.7)	127.5	714.5 (395.3)		
1F	4625	204.2	3816.4C		31.8	855.4C		76.1	4020.2T	
			2264.5 (1030.1)		5226.2 (438.4)	3884.7 (1926.4)		1401.4 (424.8)	866.8 (395.3)	
	4000	1276.5 (1163.3)	3541.0 (438.4)	842.6	2999.6 (2042.9)	1657.4 (424.8)	128.0	534.6 (502.9)		
		1050.1	4367.3C		1086.9	860.3C		471.3	4479.4T	
	4000		8376.7 (1163.3)		5245.5 (440.8)	5172.7 (2042.9)		1383.3 (419.3)	1477.1 (502.9)	
		193.4 (1475.1)	3570.2 (440.8)	837.7	1708.4 (2071.7)	1635.6 (419.3)	126.2	93.9 (299.1)		
	4000	2756.7	4915.7C		2435.1	857.8C		692.1	4928.1T	
			5706.8 (1475.1)		5294.4 (443.7)	6578.5 (2071.7)		1381.8 (419.7)	1290.3 (299.1)	
	4625	2127.7 (1109.4)	3579.1 (443.7)	857.7	356.1 (2348.9)	1640.2 (419.7)	129.2	91.6 (1123.2)		
		4693.2	5447.6C		5075.7	842.9C		2505.8	5371.3T	
			7258.6 (1109.4)		6647.2 (695.3)	10507.5 (2348.9)		5103.2 (1244.9)	5103.2 (1123.2)	
		6162.5 0.0	7258.6 (695.3)	305.7	1378.5 0.0	9860.3 (1244.9)	621.4	5627.5 0.0		
				20000			7200			
					27200					


A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

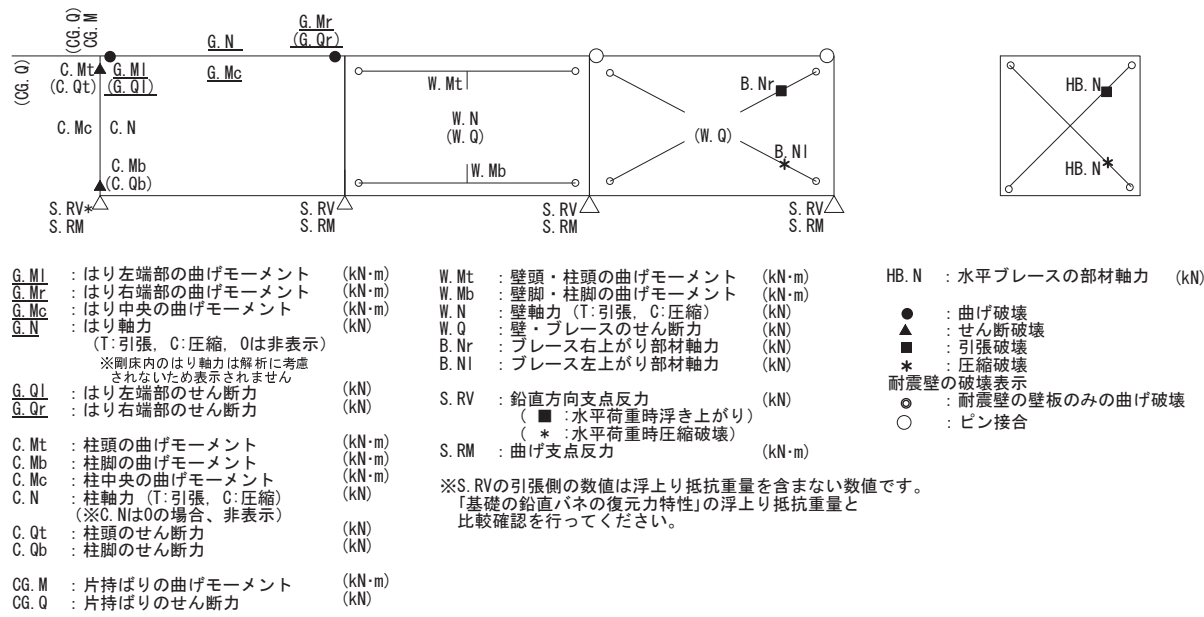

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		246.2 (5.8)		1129.0 (403.5)		841.2 (287.1)		1235.3 (388.7)		439.1 (138.0)								
14F	4000	61.4 (208.0)	111.9 (101.9)	142.1	946.6 (333.8)	1234.9 (307.5)	127.9	1760.6 (747.7)	748.5 (191.0)	28.6	1751.9 (744.4)	1030.4 (292.7)	27.5	1310.8 (538.2)	158.9 (41.9)	65.2	449.5 (72.2)	449.1C (72.2)
13F		1423.0 (293.3)	787.7 (190.2)	78.2	2027.0 (674.2)	1580.3 (431.6)	68.3	2196.3 (736.0)	1580.3 (431.6)	68.3	2199.1 (737.0)	1580.3 (431.6)	68.3	2179.0 (730.7)	1270.1 (364.3)	18.1	1616.6 (367.7)	1190.1C (367.7)
12F	4000	939.0	493.9C (293.3)	455.0 (293.3)	914.5 (519.0)	584.2C (674.2)	197.9 (674.2)	981.8 (519.0)	1358.3C (736.0)	983.0 (519.0)	1145.0C (737.0)	973.4 (519.0)	1569.3C (730.7)	232.3 (730.7)	1580.3 (519.0)	1443.0 (451.7)	403.4 (367.7)	
11F		1898.7 (427.7)	1580.3 (431.6)	68.3	2663.7 (910.2)	1580.3 (431.6)	68.3	2614.4 (895.7)	1580.3 (431.6)	68.3	2613.6 (895.5)	1580.3 (431.6)	68.3	2617.3 (893.2)	1580.3 (431.6)	68.3	1851.8 (412.7)	1998.5C (412.7)
10F	4000	1193.0	340.4C (427.7)	487.4 (427.7)	1161.8 (637.5)	1156.8C (910.2)	340.0 (910.2)	1136.4 (637.5)	1935.8C (895.7)	1136.0 (637.5)	1726.3C (895.5)	1143.5 (637.5)	330.4 (893.2)	2153.9C (893.2)	330.4 (893.2)	1974.4 (637.5)	490.0 (412.7)	
9F		2285.5 (509.4)	1974.4 (550.1)	68.3	3242.1 (1070.5)	1974.4 (550.1)	68.3	3249.5 (1059.8)	1974.4 (550.1)	68.3	3249.5 (1059.8)	1974.4 (550.1)	68.3	3255.9 (1075.6)	1974.4 (550.1)	68.3	2312.4 (521.2)	2927.6C (521.2)
8F	4000	1445.0	73.7C (509.4)	604.5 (509.4)	1475.8 (637.5)	1740.1C (1070.5)	290.6 (1070.5)	1500.9 (637.5)	2524.0C (1059.8)	1500.9 (637.5)	2318.1C (1059.8)	1481.2 (637.5)	2748.6C (1075.6)	293.6 (1075.6)	1974.5 (637.5)	1974.4 (637.5)	592.3 (521.2)	
7F		2325.5 (648.0)	1974.4 (550.1)	68.3	3195.2 (1185.9)	1974.5 (550.1)	68.3	3223.1 (1239.5)	1974.4 (550.1)	68.3	3223.0 (1239.5)	1974.5 (550.1)	68.3	3190.8 (1184.7)	1974.4 (550.1)	68.3	2330.8 (652.7)	3861.7C (652.7)
6F	4000	1256.3	194.5T (648.0)	187.0 (648.0)	1238.5 (637.5)	2320.7C (1185.9)	718.2 (1185.9)	1177.8 (637.5)	3112.5C (1239.5)	1177.8 (637.5)	2913.0C (1239.5)	3349.2C (1184.7)	3349.2C (1184.7)	3349.2C (1184.7)	3349.2C (1184.7)	176.7 (652.7)		
5F		1775.2 (889.0)	1974.5 (550.1)	68.3	2652.4 (1399.9)	1974.5 (550.1)	68.3	2546.6 (1222.3)	1974.5 (550.1)	68.3	2546.6 (1222.3)	1974.5 (550.1)	68.3	2652.5 (1399.6)	1974.5 (550.1)	68.3	1784.7 (894.2)	4803.8C (894.2)
4F	4000	308.4	470.0T (889.0)	1158.5 (889.0)	342.5 (1262.4)	2892.3C (1399.9)	1967.4 (1399.9)	529.7 (646.6)	3698.2C (1222.3)	530.0 (646.6)	3511.2C (1222.1)	1486.5 (646.6)	343.1 (646.6)	3959.3C (1399.6)	3959.3C (1399.6)	3975.3 (1262.4)	1166.3 (894.2)	
3F		2251.2 (1138.9)	3975.3 (1165.2)	73.6	3137.7 (1698.0)	1974.5 (550.1)	66.3	2059.7 (1033.2)	1974.5 (550.1)	66.3	2060.3 (1033.4)	1974.5 (550.1)	66.3	3135.9 (1697.7)	3975.3 (1165.2)	73.6	2267.2 (1147.2)	6399.0C (1147.2)
2F	4000	492.7	1367.9T (1138.9)	1265.8 (1138.9)	516.0 (1262.5)	4078.6C (1698.0)	2105.6 (1698.0)	354.9 (646.6)	4287.3C (1033.2)	355.1 (646.6)	4116.8C (1033.4)	514.6 (646.6)	514.6 (646.6)	3975.5C (1165.2)	3975.5C (1165.2)	3975.4 (1262.5)	1275.3 (1147.2)	
1F		2023.0 (1189.7)	3975.3 (1165.2)	73.6	2860.2 (1749.0)	1974.5 (550.1)	66.3	2209.8 (1211.3)	1974.5 (550.1)	66.3	2209.7 (1211.2)	1974.5 (550.1)	66.3	2858.6 (1744.8)	3975.4 (1165.2)	73.6	2035.3 (1199.4)	7996.4C (1199.4)
	4000	186.1	2270.4T (1189.7)	1650.7 (1189.7)	159.8 (1262.5)	5260.5C (1749.0)	2540.7 (1749.0)	211.2 (646.6)	4874.1C (1211.3)	211.2 (646.6)	4721.7C (1211.2)	164.5 (646.6)	3993.1C (1744.8)	3993.1C (1744.8)	3975.4 (1262.5)	1668.5 (1199.4)		
		1556.3 (1306.4)	3975.4 (1165.2)	73.6	2382.9 (1792.1)	1974.5 (550.1)	66.3	1686.2 (1271.0)	1974.5 (550.1)	66.3	1686.4 (1271.1)	1974.5 (550.1)	66.3	2385.3 (1805.8)	3975.4 (1165.2)	73.6	1567.0 (1303.0)	9594.1C (1303.0)
	4000	460.7	3176.9T (1306.4)	2477.7 (1306.4)	384.0 (1281.3)	6437.8C (1792.1)	6150.9 (1792.1)	411.0 (656.0)	5456.7C (1271.0)	410.9 (656.0)	5323.7C (1271.1)	402.8 (656.0)	4008.9C (1805.8)	4008.9C (1805.8)	3975.4 (1281.3)	444.8 (1303.0)		
		737.1 (1332.5)	3975.4 (1184.1)	71.4	1774.9 (1947.0)	1974.5 (568.6)	64.3	995.0 (1318.3)	1974.5 (568.6)	64.3	994.9 (1318.1)	1974.5 (568.6)	64.3	1733.8 (1933.1)	3975.4 (1184.1)	71.4	787.4 (1345.3)	11215.1C (1345.3)
	4000	1320.3	4098.0T (1332.5)	3377.7 (1332.5)	1231.3 (1281.3)	7627.5C (1947.0)	4237.5 (1947.0)	1180.2 (656.0)	6043.2C (1318.3)	1180.0 (656.0)	5930.4C (1318.1)	3354.9 (656.0)	4020.5C (1933.1)	4020.5C (1933.1)	3975.3 (1281.3)	1289.8 (1345.3)		
		189.6 (1364.0)	3975.3 (1184.1)	71.4	634.2 (1939.6)	1974.5 (568.5)	64.3	107.6 (1386.9)	1974.5 (568.5)	64.3	108.1 (1387.5)	1974.5 (568.5)	64.3	639.4 (1936.6)	3975.3 (1184.1)	71.4	169.2 (1401.6)	12838.0C (1401.6)
	4000	2295.5	5012.5T (1364.0)	4401.5 (1364.0)	2360.5 (1281.2)	8821.4C (1939.6)	5355.3 (1939.6)	2180.7 (655.9)	6633.5C (1386.9)	2181.3 (655.9)	6540.5C (1387.5)	2350.7 (655.9)	4034.6C (1936.6)	4034.6C (1936.6)	3975.3 (1281.2)	4497.3 (1401.6)		
		1362.6 (1619.5)	3975.3 (1184.0)	71.4	479.0 (1936.1)	1974.5 (568.5)	64.3	1043.7 (1423.6)	1974.5 (568.5)	64.3	1044.7 (1421.4)	1974.5 (568.5)	64.3	533.2 (2059.5)	3975.3 (1184.0)	71.4	1286.6 (1338.4)	14454.3C (1338.4)
	4000	3863.0	5926.0T (1619.5)	5363.5 (1619.5)	3468.4 (1281.9)	10015.4C (1936.1)	6457.7 (1936.1)	3392.6 (656.6)	7220.8C (1423.6)	3390.0 (656.6)	7145.2C (1421.4)	3713.1 (656.6)	4041.1C (2059.5)	4041.1C (2059.5)	3975.2 (1281.9)	5419.7 (1338.4)		
		3291.0 (1378.2)	3975.2 (1183.4)	72.4	1454.6 (1701.8)	1974.4 (567.9)	65.3	2362.9 (1525.3)	1974.4 (567.9)	65.3	2357.8 (1531.0)	1974.4 (567.9)	65.3	2041.6 (1890.7)	3975.2 (1183.4)	72.4	2031.6 (1051.3)	16044.6C (1051.3)
	4625	5419.0	6818.8T (1378.2)	7547.1 (1378.2)	4082.2 (2084.6)	11222.8C (1701.8)	6709.6 (1701.8)	4879.7 (4434.5)	7898.4C (1525.3)	4884.0 (4434.5)	7739.0C (1531.0)	7410.2 (1531.0)	4960.2 (1890.7)	4024.5C (1890.7)	4024.5C (1890.7)	6328.8 (1800.4)	5277.5 (1051.3)	
		7804.5 0.0	3925.3 (1631.3)	2673.5	13139.6 0.0	3959.6 (939.2)	199.1	8955.2 0.0	4487.0 (1015.2)	453.0	8913.2 (1058.7)	4486.7 (1058.7)	296.1	4952.7 0.0	3902.2 (1347.1)	226.5	18466.7 0.0	
		7200				7200				7200				7200				
		36000																
		A フレーム (S=1/272)																
		1 2 3 4 5 6																

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

C フレーム (S=1/272)	1		2		3		4		5		6					
	175.5 (93.5)	304.7 (124.9)	295.2 (124.2)	451.8 (160.6)	269.2 (97.2)	175.5 (93.5)	304.7 (124.9)	295.2 (124.2)	451.8 (160.6)	269.2 (97.2)	175.5 (93.5)	304.7 (124.9)				
4000	157.0 (44.1)	162.7 (6.0)	65.0	417.3 (194.1)	247.3 (37.4)	42.7	544.6 (272.9)	252.1 (36.8)	49.8	628.2 (302.8)	342.8 (73.1)	16.9	539.9 (247.2)	94.3 (9.7)	16.1	272.1 (100.0)
	79.6	38.9C		76.5	225.0C		65.4	217.5C		96.5	170.7C		105.9	278.7C		96.5
4000	452.1 (132.5)	462.2 (117.8)	38.7	722.8 (285.8)	613.9 (140.9)	54.0	809.1 (312.9)	630.0 (154.8)	22.6	794.9 (311.2)	564.3 (159.6)	1.4	722.8 (283.9)	503.1 (146.7)	18.5	480.5 (142.7)
	219.5	4.5T		221.0	470.8C		259.7	486.6C		248.5	405.0C		224.2	467.8C		229.8
4025	556.6 (175.6)	608.1 (166.1)	20.5	1024.8 (495.5)	795.1 (188.1)	74.6	1184.0 (664.8)	795.1 (188.1)	74.6	1012.8 (493.4)	608.1 (166.1)	20.5	862.0 (362.9)	608.1 (166.1)	20.5	550.8 (174.1)
	248.3	104.9T		154.7	700.0C		16.7	751.3C		146.3	649.0C		224.8	625.5C		245.0
4000	680.6 (209.3)	807.2 (223.5)	22.3	1252.4 (573.8)	1350.2 (350.2)	76.5	1305.1 (717.6)	1350.1 (350.2)	76.5	1260.3 (577.8)	807.2 (223.5)	22.3	1067.6 (430.0)	807.2 (223.5)	22.3	685.4 (211.5)
	323.6	266.2T		273.5	829.1C		80.9	1015.2C		274.7	1003.8C		334.1	792.5C		324.6
4000	685.4 (251.5)	807.2 (223.5)	22.3	1228.8 (600.3)	1350.2 (350.2)	76.5	1291.3 (728.7)	1350.2 (350.2)	76.5	1233.1 (606.8)	807.2 (223.5)	22.3	1047.7 (469.6)	807.2 (223.5)	22.3	687.0 (252.6)
	256.3	172.7T		204.7	963.4C		48.1	1281.0C		197.8	1358.0C		246.5	953.4C		256.1
4025	536.5 (230.0)	807.3 (223.5)	22.3	1117.6 (550.0)	1350.2 (350.2)	76.5	1255.1 (646.8)	1350.2 (350.2)	76.5	1110.4 (548.6)	807.3 (223.5)	22.3	889.7 (423.6)	807.3 (223.5)	22.3	539.2 (231.4)
	144.2	564.7T		179.3	1112.1C		151.7	1554.0C		174.5	1709.6C		167.0	1099.0C		144.4
4000	485.9 (206.6)	807.3 (227.1)	21.7	1216.4 (605.0)	1350.2 (356.2)	74.3	1542.1 (777.4)	1350.2 (356.2)	74.3	1229.3 (611.1)	807.3 (227.1)	21.7	925.5 (446.4)	807.3 (227.1)	21.7	489.4 (208.4)
	133.5	702.1T		184.2	1344.3C		215.9	1873.6C		186.8	2075.7C		164.0	1232.3C		133.9
4000	514.2 (251.6)	807.3 (227.1)	21.7	1105.1 (613.4)	1350.2 (356.2)	74.3	1338.7 (758.5)	1350.2 (356.2)	74.3	1110.3 (616.8)	807.3 (227.1)	21.7	870.1 (469.3)	807.3 (227.1)	21.7	517.1 (253.3)
	85.0	833.6T		58.7	1596.2C		44.7	2201.9C		58.0	2441.4C		69.4	1352.9C		84.9
4000	360.8 (304.0)	807.3 (227.1)	21.7	959.0 (628.2)	1350.2 (356.2)	74.3	1206.1 (761.5)	1350.2 (356.2)	74.3	966.2 (632.0)	807.3 (227.1)	21.7	721.4 (499.6)	807.3 (227.1)	21.7	363.5 (305.4)
	157.9	961.2T														

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		164.4 (43.8)		1035.7 (294.3)		751.7 (192.0)		1241.9 (309.5)		105.6 (100.2)																
14F	4000	455.7 (75.3)	446.0 (139.8)	65.8	1321.1 (542.9)	1240.9 (390.4)	27.7	1760.5 (746.9)	844.7 (288.1)	28.4	1770.1 (750.5)	1135.5 (405.5)	128.2	957.3 (338.6)	241.5 (4.2)	142.9	55.7 (205.1)	404.8C 621.1 (205.1)								
13F	4000	331.4	450.3C	207.1 (75.3)	425.3	915.0C	470.5 (542.9)	1580.3 (431.6)	562.0C	704.2 (746.9)	1580.3 (431.6)	706.6 (750.5)	1580.3 (431.6)	2031.8 (675.2)	778.9 (280.9)	78.0	1429.2 (294.9)	490.9C 456.1 (294.9)								
12F	4000	1623.0 (369.2)	1454.1 (455.1)	18.0	2184.2 (731.9)	1580.3 (519.0)	68.3	2199.0 (736.2)	1580.3 (519.0)	68.3	2195.9 (735.1)	1580.3 (519.0)	68.3	2031.8 (675.2)	778.9 (280.9)	78.0	1429.2 (294.9)	490.9C 456.1 (294.9)								
11F	4025	1013.7	1193.7C	404.5 (369.2)	976.7	1565.1C	230.9 (731.9)	1580.3 (431.6)	1144.6C	984.2 (736.2)	1580.3 (431.6)	1358.8C	229.9 (735.1)	917.7 (431.6)	587.9C (675.2)		1429.2 (294.9)	490.9C 456.1 (294.9)								
10F	4000	1852.5 (412.4)	1580.3 (519.0)	68.3	2618.4 (893.1)	1580.3 (519.0)	68.3	2616.3 (896.0)	1580.3 (519.0)	68.3	2617.2 (896.2)	1580.3 (519.0)	68.3	2664.9 (910.1)	1580.3 (519.0)	68.3	1899.5 (427.4)	338.6C 489.0 (427.4)								
9F	4000	1172.1	2000.8C	491.7 (412.4)	1144.8	2149.3C	328.8 (893.1)	1725.6C	1138.0	1725.6C	1138.4	1935.9C	340.3 (896.2)	1163.2 (550.1)	1161.6C (910.1)		1194.2 (550.1)	338.6C 489.0 (427.4)								
8F	4000	2314.0 (521.9)	1974.4 (637.5)	68.3	3257.3 (1076.2)	1974.4 (637.5)	68.3	3250.4 (1060.1)	1974.4 (637.5)	68.3	3250.3 (1060.1)	1974.4 (637.5)	68.3	3243.5 (1071.1)	1974.4 (637.5)	68.3	2287.0 (510.0)	73.5C 604.0 (510.0)								
7F	4000	1452.9	2928.5C	591.8 (521.9)	1481.7	2743.3C	294.0 (1076.2)	1974.5 (550.1)	248.0 (1060.1)	1974.5 (550.1)	248.0 (1060.1)	1974.5 (550.1)	68.3	1974.5 (550.1)	291.1 (1071.1)		1974.4 (550.1)	604.0 604.0 (510.0)								
6F	4000	2330.0 (653.0)	1974.4 (637.5)	68.3	3190.1 (1184.9)	1974.5 (637.5)	68.3	3222.5 (1239.9)	1974.5 (637.5)	68.3	3222.5 (1239.9)	1974.5 (637.5)	68.3	3194.4 (1186.1)	1974.4 (637.5)	68.3	2324.7 (648.3)	193.0T 185.4 (648.3)								
5F	4025	1782.9 (894.3)	1974.5 (637.5)	68.3	2650.8 (1399.7)	1974.5 (637.5)	68.3	2544.8 (1222.1)	1974.5 (637.5)	68.3	2544.7 (1222.3)	1974.5 (637.5)	68.3	2650.7 (1400.0)	1974.5 (637.5)	68.3	1773.5 (889.1)	467.1T 1160.5 (889.1)								
4F	4000	307.3	4801.9C	1168.4 (894.3)	341.3	3952.9C	1968.2 (1399.7)	1974.5 (559.2)	1488.3 (1222.1)	1974.5 (559.2)	1488.9 (1222.3)	1974.5 (559.2)	68.3	1974.5 (559.2)	1969.3 (1400.0)		3975.3 (1165.2)	1160.5 1160.5 (889.1)								
3F	4000	2265.8 (1147.1)	3975.3 (1262.4)	73.6	3134.6 (1697.7)	1974.5 (646.6)	66.3	2058.5 (1033.4)	1974.5 (646.6)	66.3	2057.9 (1033.2)	1974.5 (646.6)	66.3	3135.7 (1697.9)	3975.3 (1262.4)	73.6	2249.8 (1138.8)	1363.3T 1138.8 (1138.8)								
2F	4000	494.1	6395.3C	1277.1 (1147.1)	512.9	3968.3C	2108.3 (1697.7)	1974.5 (559.2)	1351.7 (1033.4)	1974.5 (559.2)	1351.6 (1033.2)	1974.5 (559.2)	66.3	1974.5 (559.2)	2107.3 (1697.9)		3975.3 (1165.2)	1138.8 1138.8 (1138.8)								
1F	4000	2033.6 (1199.5)	3975.4 (1262.5)	73.6	2856.8 (1744.9)	1974.5 (646.6)	66.3	2208.1 (1211.2)	1974.5 (646.6)	66.3	2208.2 (1211.3)	1974.5 (646.6)	66.3	2858.5 (1749.2)	3975.3 (1262.5)	73.6	2021.3 (1189.8)	2264.5T 1652.7 (1189.8)								
	4000	181.6	7991.0C	1670.4 (1199.5)	162.7	3985.3C	2531.4 (1744.9)	1974.5 (559.2)	1789.0 (1211.2)	1974.5 (559.2)	1789.2 (1211.3)	1974.5 (559.2)	66.3	1974.5 (559.2)	2542.9 (1749.2)		3975.4 (1165.2)	1652.7 1652.7 (1189.8)								
	4000	1564.6 (1303.3)	3975.4 (1262.5)	73.6	2383.8 (1806.1)	1974.5 (646.6)	66.3	1684.5 (1271.4)	1974.5 (646.6)	66.3	1684.3 (1271.4)	1974.5 (646.6)	66.3	2380.7 (1792.0)	3975.4 (1262.5)	73.6	1554.2 (1306.7)	3170.0T 2480.9 (1306.7)								
	4000	447.3	9587.4C	2459.6 (1303.3)	405.4	4000.5C	3194.0 (1806.1)	1974.5 (568.6)	5321.6C (1271.4)	1974.5 (568.6)	5453.2C (1271.4)	1974.5 (568.6)	66.3	1974.5 (568.6)	6448.3C (1792.0)		3975.4 (1184.1)	3170.0T 2480.9 (1306.7)								
	4000	784.2 (1345.3)	3975.4 (1262.5)	71.4	1730.6 (1933.1)	1974.5 (656.0)	64.3	991.8 (1318.1)	1974.5 (656.0)	64.3	991.9 (1318.3)	1974.5 (656.0)	64.3	1772.7 (1947.4)	3975.3 (1281.3)	71.4	733.9 (1332.5)	4090.4T 3380.8 (1332.5)								
	4000	1292.9	11207.1C	3369.9 (1345.3)	1254.0	4012.0C	4238.7 (1933.1)	1974.5 (568.5)	5928.2C (1318.1)	1974.5 (568.5)	6038.7C (1318.3)	1974.5 (568.5)	64.3	1234.0 (1318.3)	7638.0C (1947.4)		3975.3 (1184.1)	3380.8 3380.8 (1332.5)								
	4000	172.2 (1401.7)	3975.3 (1281.3)	71.4	636.4 (1936.7)	1974.5 (656.0)	64.3	105.2 (1387.5)	1974.5 (656.0)	64.3	104.8 (1386.9)	1974.5 (656.0)	64.3	630.9 (1939.5)	3975.3 (1281.3)	71.4	192.6 (1364.0)	5004.4T 4404.6 (1364.0)								
	4000	2336.5	12829.1C	4500.7 (1401.7)	2353.8	4026.0C	5344.0 (1936.7)	1974.5 (568.5)	6537.9C (1387.5)	1974.5 (568.5)	6627.8C (1386.9)	1974.5 (568.5)	64.3	4472.0 (1386.9)	8832.0C (1939.5)		3975.3 (1184.0)	5004.4T 4404.6 (1364.0)								
	4000	1290.4 (1338.7)	3975.3 (1281.3)	71.4	536.9 (2060.4)	1974.5 (655.9)	64.3	1048.0 (1422.3)	1974.5 (655.9)	64.3	1046.9 (1424.5)	1974.5 (655.9)	64.3	481.7 (1935.7)	3975.3 (1281.3)	71.4	1366.1 (1620.4)	5917.5T 5370.0 (1620.4)								
	4000	3357.3	14444.7C	5424.2 (1338.7)	3718.1	4032.5C	6899.4 (2060.4)	1974.4 (567.9)	5741.5 (1422.3)	1974.4 (567.9)	5747.7 (1424.5)	1974.4 (567.9)	65.3	1455.2 (1700.7)	3975.2 (1281.9)	72.4	3297.0 (1376.5)	6809.9T 5422.4 (1376.5)								
	4625	2035.7 (1050.9)	3975.2 (1281.9)	72.4	2046.8 (1889.0)	1974.4 (656.6)	65.3	2363.9 (1529.4)	1974.4 (656.6)	65.3	2369.1 (1523.9)	1974.4 (656.6)	65.3	1455.2 (1700.7)	3975.2 (1281.9)	72.4	3297.0 (1376.5)	6809.9T 5422.4 (1376.5)								
	4625	3658.2	16034.5C	5280.8 (1050.9)	4963.4	4015.6C	7880.0 (1889.0)	4484.8 (1058.1)	735.7C (1529.4)	4485.5 (1015.2)	7801.5C (1523.9)	4485.5 (1015.2)	65.3	1455.2 (1700.7)	3975.2 (1281.9)	72.4	3297.0 (1376.5)	6809.9T 5422.4 (1376.5)								
		18456.5 0.0	3331.7 (1801.0)	227.4	4943.6 0.0	1765.7 (1511.4)	296.3	8910.4 0.0	1455.5 (1468.5)	451.9	8947.4 0.0	1436.1 (1392.4)	197.5	13158.0 0.0	4450.0 (2084.2)	2673.9	1794.8 0.0									
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200										
		36000																								
		1	2	3	4	5	6																			
		A フレーム (S=1/272)																								

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



52675	4000	212.9 (37.4)				282.0 (49.4)				136.0 (13.3)				345.6 (67.3)				135.8 (7.6)			
		342.7 (128.0)	118.0	338.8 (124.9)	8.4	554.5 (271.3)	351.0 (136.8)	36.9	521.5 (260.7)	251.9 (100.8)	13.4	538.0 (250.5)	409.3 (154.7)	39.6	452.0 (200.9)	109.8 (79.8)	84.4	129.2 (32.7)	71.8	14.4 (32.7)	
4000	4000	472.7 (140.1)	226.7	608.1 (179.7)	20.1	793.9 (310.9)	724.8 (244.3)	24.9	800.2 (310.0)	629.2 (222.5)	46.3	741.2 (292.1)	576.7 (181.1)	16.0	688.8 (272.2)	424.9 (141.2)	32.1	453.4 (132.9)	220.0	13.5 (132.9)	
		553.0 (174.9)	245.8	608.1 (191.6)	20.5	1012.7 (493.3)	795.1 (279.6)	74.6	1186.3 (664.9)	795.1 (279.6)	74.6	1019.4 (493.4)	608.1 (191.6)	20.5	872.3 (366.6)	608.1 (191.6)	20.5	556.1 (175.5)	248.0	95.7T (175.5)	
4025	4000	61.4 (174.9)		807.2 (223.5)		719.6 (493.3)	1350.1 (350.2)		1148.9 (664.9)	1350.2 (350.2)		713.5 (493.4)	807.2 (223.5)		415.1 (366.6)	807.2 (223.5)		60.2 (175.5)			
		684.6 (211.2)	324.3	807.2 (251.3)	22.3	1260.9 (578.0)	1350.2 (444.0)	76.5	1306.9 (717.2)	1350.1 (444.0)	76.5	1255.3 (573.2)	807.2 (251.3)	22.3	1063.7 (429.4)	807.2 (251.3)	22.3	680.6 (209.2)	260.4T (209.2)		
4000	4000	35.9 (211.2)		807.2 (223.5)		711.0 (578.0)	1350.2 (350.2)		1140.2 (717.2)	1350.2 (350.2)		700.4 (573.2)	807.2 (223.5)		401.4 (429.4)	807.2 (223.5)		33.3 (209.2)			
		687.4 (252.7)	256.4	807.2 (251.3)	22.3	1233.0 (606.7)	1350.2 (444.0)	76.5	1294.6 (728.2)	1350.2 (444.0)	76.5	1233.9 (600.6)	807.2 (251.3)	22.3	1046.1 (469.0)	807.2 (251.3)	22.3	685.6 (251.6)	419.3T (251.5)		
4025	4000	539.3 (231.2)	144.9	807.3 (251.3)	22.3	1110.8 (548.5)	1350.2 (444.0)	76.5	1260.0 (648.2)	1350.2 (444.0)	76.5	1121.4 (551.1)	807.2 (251.3)	22.3	890.2 (423.6)	807.3 (251.3)	22.3	536.8 (229.9)	565.3T (229.9)		
		214.4 (231.2)		807.3 (227.1)		760.7 (548.5)	1350.2 (356.2)		951.6 (648.2)	1350.2 (356.2)		759.1 (551.1)	807.3 (227.1)		555.2 (423.6)	807.3 (227.1)		247.4 (229.9)			
4000	4000	490.1 (208.5)	134.4	807.3 (254.9)	21.7	1229.9 (611.2)	1350.2 (449.9)	74.3	1541.8 (777.1)	1350.2 (449.9)	74.3	1216.0 (604.7)	807.3 (254.9)	21.7	925.9 (446.4)	807.3 (254.9)	21.7	486.5 (206.6)	704.8T (206.6)		
		221.4 (208.5)		807.3 (227.1)		855.4 (611.2)	1350.2 (356.2)		1109.7 (777.1)	1350.2 (356.2)		847.4 (604.7)	807.3 (227.1)		597.3 (446.4)	807.3 (227.1)		218.6 (206.6)			
4000	4000	517.3 (253.3)	85.1	807.3 (254.9)	21.7	1110.6 (616.8)	1350.2 (449.9)	74.3	1339.3 (758.6)	1350.2 (449.9)	74.3	1105.7 (613.5)	807.3 (254.9)	21.7	870.3 (469.4)	807.3 (254.9)	21.7	514.5 (251.6)	837.9T (251.6)		
		292.0 (253.3)		807.3 (227.1)		994.0 (616.8)	1350.2 (356.2)		1249.1 (758.6)	1350.2 (356.2)		987.5 (613.5)	807.3 (227.1)		731.3 (469						

52675		20000		7200	
4000	2.1 (125.2) 204.4	6.0 (202.9)	680.5	1805.8 (389.2)	569.9 (217.1)
4000	941.3 (252.0) 525.5	612.5 (105.7)	517.7	1946.2 (866.8) 516.0	344.4 (53.0) 58.1
4025	1093.9 (340.6) 532.0	1208.1 (54.1)	612.0	2450.7 (1122.7) 598.2	1426.5 (325.9) 255.1
4000	1531.6 (405.7) 862.2	1825.5 (12.4)	813.8	2651.9 (1049.6) 920.1	1531.1 (341.4) 307.4
4000	2241.0 (725.6) 1043.8	2438.3 (19.1)	1120.2	3072.2 (1211.1) 1073.9	1531.1 (341.4) 307.4
4025	2200.0 (885.5) 739.0	2904.9 (43.1)	1353.5	2883.2 (1286.9) 759.9	1531.1 (341.4) 307.4
4000	2742.3 (1005.0) 1184.5	4265.4 (177.5)	1377.1	3511.5 (1485.8) 1208.5	1531.2 (347.6) 304.2
4000	2969.2 (1151.9) 1183.8	4265.4 (177.5)	1377.1	3644.2 (1603.3) 1159.1	1531.2 (347.6) 304.2
4000	2560.7 (1390.1) 406.1	4265.5 (177.5)	1377.1	3258.8 (1812.8) 449.0	1531.2 (347.6) 304.2
4000	1402.3 (1260.8) 552.0	4265.5 (179.8)	1364.3	2234.2 (1748.2) 475.5	1531.2 (352.1) 301.8
4000	624.6 (1391.4) 1532.1	4265.5 (179.8)	1364.3	1341.4 (1924.6) 1641.7	1531.2 (352.1) 301.8
4000	738.3 (1641.5) 3282.7	4265.4 (179.8)	1364.3	110.2 (1821.4) 2933.3	1531.2 (352.1) 301.8
4625	2979.6 (1658.3) 5550.2	4265.4 (178.0)	1372.6	1333.6 (2070.6) 4543.0	1531.2 (351.4) 302.7
	517.5 0.0	9779.0 (59.9)	5787.8	6753.8 0.0	4106.7 (968.8)

C


1 フレーム ($S=1/272$)

52675		20000		7200		27200	
4000	154.4 (169.4)	125.0 (404.0)	1380.1	3108.2 (710.7)	44.1 (61.9)	61.6	536.8 (271.3)
4000	116.7	501.5C 387.7 (169.4)		2700.7 (1323.9)	870.0C 1535.9 (1323.9)	74.0	307.8C 388.8 (271.3)
4000	1169.4 (378.4)	961.8 (205.5)	969.0	2532.3 (1335.6)	963.1 (204.4)	735.1 (377.5)	808.1C 552.9 (377.5)
4000	564.0	805.7C 41.4 (378.4)		3920.1 (707.5)	1437.6C 1741.5 (1335.6)	91.1 (586.5)	
4025	1464.5 (648.6)	1971.6 (130.1)	1245.4	3222.3 (1655.6)	1501.9 (330.8)	862.0 (420.1)	1437.2C
4025	426.7	1037.0C 611.0 (648.6)		573.4	1961.5C 2075.5 (1655.6)	145.2	571.5 (420.1)
4000	2757.0 (1192.7)	4237.3 (45.8)	1769.4	3867.7 (1853.6)	1531.1 (335.1)	837.6 (389.6)	2058.9C
4000	908.3	1096.0C 940.3 (1192.7)		994.6	2673.1C 1878.4 (1853.6)	172.9 (590.9)	491.8 (389.6)
4000	3498.6 (1509.5)	5652.8 (118.6)	2477.2	4015.0 (1854.5)	1531.1 (335.1)	923.6 (408.2)	2679.6C
4000	1158.8	1085.7C 1181.0 (1509.5)		1140.5	3464.1C 1734.0 (1854.5)	227.2 (590.9)	469.3 (408.2)
4025	3150.1 (1504.0)	5652.9 (118.6)	2477.2	3960.2 (2216.3)	1531.2 (335.1)	918.2 (498.3)	3301.0C
4025	818.9	1076.2C 512.2 (1504.0)		525.0	4260.3C 2910.2 (2216.3)	68.0 (945.4)	782.2 (498.3)
4000	3337.7 (1414.7)	5101.5 (164.9)	2468.8	4379.8 (2341.9)	2672.2 (683.4)	1684.3 (783.4)	4273.7C
4000	1145.0	1006.5C 1047.8 (1414.7)		749.9	4702.4C 2880.1 (2341.9)	391.8 (945.5)	900.8 (783.4)
4000	3718.6 (1637.7)	5101.5 (164.9)	2468.8	4340.4 (2384.8)	2672.2 (683.4)	1463.2 (770.2)	5248.6C
4000	1180.1	934.2C 1358.4 (1637.7)		643.9	5161.2C 3052.5 (2384.8)	192.4 (945.5)	1078.4 (770.2)
4000	3240.1 (1798.2)	5101.5 (164.9)	2468.8	4137.6 (2412.0)	2672.2 (683.4)	1307.7 (717.2)	6228.8C
4000	452.9	864.0C 2334.4 (1798.2)		399.0	5652.1C 3339.7 (2412.0)	124.3 (954.3)	1059.1 (717.2)
4000	2230.5 (1766.7)	5101.5 (168.2)	2446.0	3792.8 (2679.8)	2672.3 (692.2)	1327.3 (857.5)	7226.1C
4000	507.9	794.4C 3246.4 (1766.7)		360.9	6156.2C 4514.6 (2679.8)	87.5 (954.3)	1502.3 (857.5)
4000	1297.3 (1829.5)	5101.5 (168.2)	2446.0	2513.6 (2687.0)	2672.3 (692.2)	834.6 (847.8)	8231.0C
4000	1538.4	730.2C 4374.2 (1829.5)		1651.3	6673.0C 5816.2 (2687.0)	564.3 (954.3)	1963.3 (847.8)
4000	9.9 (2126.4)	5101.5 (168.2)	2446.0	1239.0 (2630.4)	2672.2 (692.2)	387.8 (815.4)	9241.4C
4000	3305.8	667.5C 6601.7 (2126.4)		2838.2	7202.1C 6915.4 (2630.4)	957.6 (954.3)	2303.0 (815.4)
4625	2227.8 (1895.9)	5101.5 (168.2)	2446.0	244.7 (2471.0)	2672.2 (692.2)	33.5 (897.3)	10259.8C
4625	5166.4	607.2C 8105.1 (1895.9)		3585.3	7749.7C 7415.3 (2471.0)	1447.0 (1321.6)	2927.5 (897.3)
	1187.9 0.0	10000.9 (91.9)	6805.9	9209.3 0.0	2611.2 (799.5)	520.7	12079.8 0.0


C

2 フレーム ($S=1/272$)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

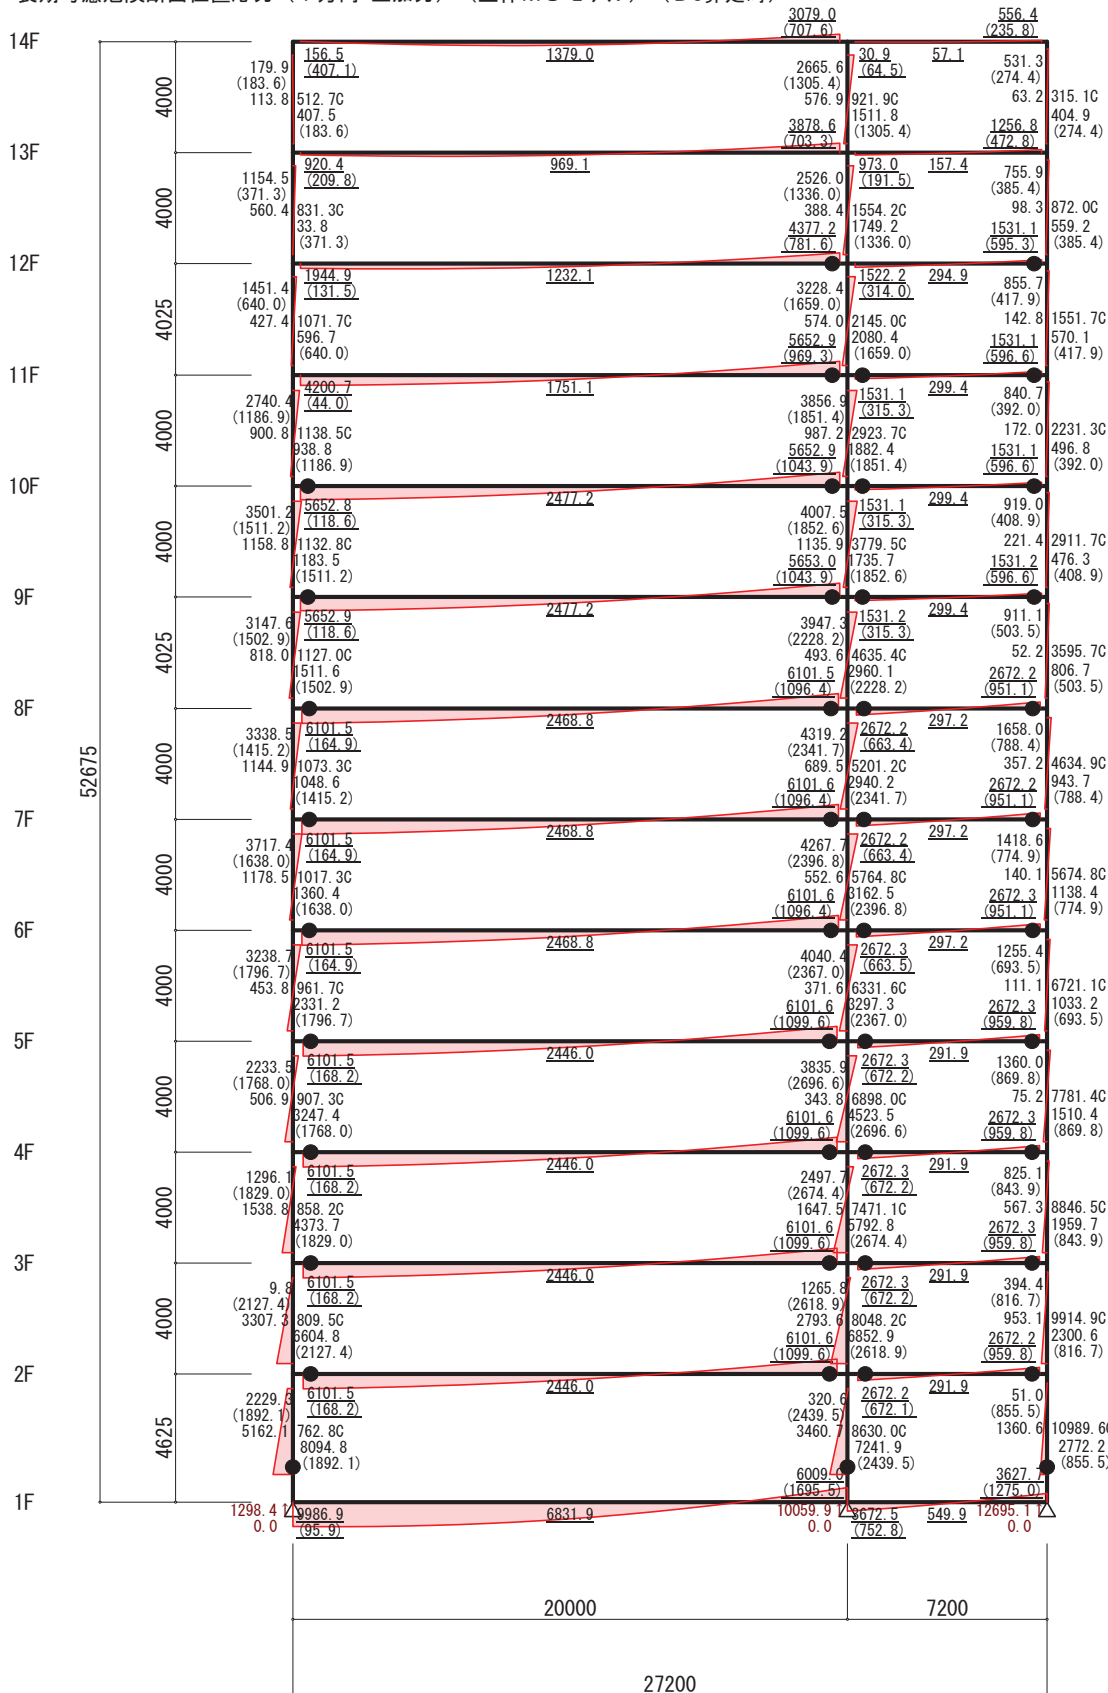

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

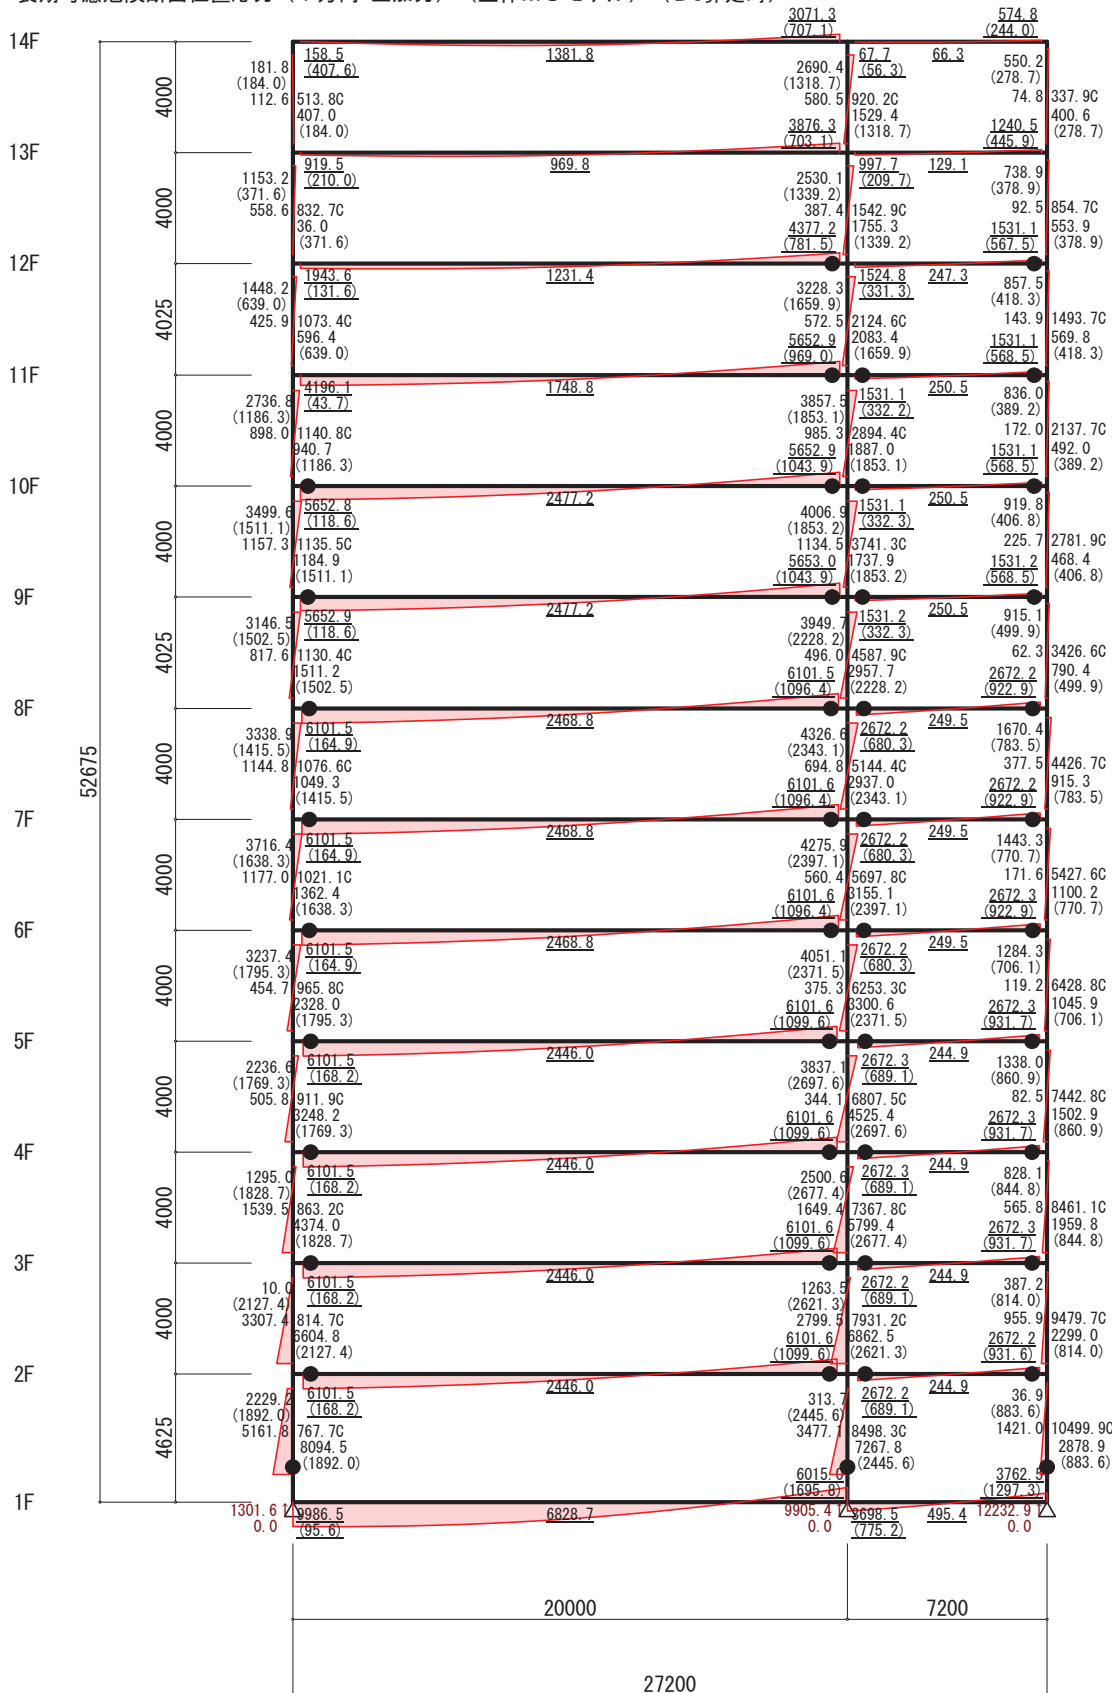


52675		27200		7200	
4000	161.8 (172.1) 113.6	133.4 (405.2)	1384.0	3092.0 (709.4)	585.0 (249.1)
4000	1161.9 (377.1) 558.6	951.8 (206.6)	969.5	2728.0 (1338.2) 587.0 3909.3 (706.5)	91.8 (51.2) 73.3 865.8C 1554.1 (1338.2) 1202.2 (433.1)
4025	1450.8 (642.4) 423.0	1958.0 (130.8)	1238.6	3217.0 (1655.7) 567.8 5652.9 (969.8)	1498.8 (347.3) 195.6 863.5 (420.9) 145.5 2081.3 (1655.7) 1531.1 (562.7)
4000	2741.3 (1189.0) 898.3	4211.6 (44.5)	1756.6	3865.4 (1855.1) 989.7 5652.9 (1043.9)	1531.1 (352.1) 211.8 831.7 (386.4) 172.4 1886.0 (1855.3) 1531.1 (562.8)
4000	3495.3 (1510.0) 1154.8	5652.8 (118.6)	2477.2	4011.4 (1855.1) 1136.0 5653.0 (1043.9)	1531.1 (352.1) 211.8 924.5 (406.9) 230.4 1739.5 (1855.1) 1531.2 (562.8)
4025	3146.2 (1502.3) 817.6	5652.9 (118.6)	2477.2	3959.9 (2215.5) 525.8 6101.5 (1096.4)	1531.2 (352.1) 211.8 4214.9C 2908.2 (2215.5) 2672.2 (917.3)
4000	3339.0 (1415.8) 1144.5	6101.5 (164.9)	2468.8	4387.2 (2343.3) 755.2 6101.6 (1096.4)	2672.2 (700.3) 211.5 1704.1 (782.6) 412.9 2876.9 (2343.3) 2672.2 (917.3)
4000	3715.5 (1638.7) 1175.5	6101.5 (164.9)	2468.8	4348.8 (2384.9) 652.1 6101.6 (1096.4)	2672.2 (700.3) 211.5 1482.5 (759.5) 229.4 5090.2C 8044.6 (2384.9) 2672.2 (917.3)
4000	3236.0 (1793.8) 455.6	6101.5 (164.9)	2468.8	4149.6 (2415.2) 406.0 6101.6 (1099.6)	2672.2 (700.3) 211.5 1353.4 (736.2) 138.7 5564.9C 8337.6 (2415.2) 2672.3 (926.1)
4000	2239.7 (1770.5) 504.5	6101.5 (168.2)	2446.0	3798.7 (2682.8) 359.6 6101.6 (1099.6)	2672.3 (709.1) 207.5 1299.4 (846.3) 97.0 6052.1C 4518.0 (2682.8) 2672.3 (926.1)
4000	1294.0 (1828.7) 1540.5	6101.5 (168.2)	2446.0	2514.6 (2689.3) 1653.8 6101.6 (1099.6)	2672.3 (709.1) 207.5 839.5 (850.0) 562.9 6551.4C 6822.2 (2689.3) 2672.2 (926.1)
4000	10.5 (2126.5) 3306.6	6101.5 (168.2)	2446.0	1237.1 (2633.6) 2845.0 6101.6 (1099.6)	2672.2 (709.1) 207.5 378.9 (810.8) 959.0 7060.7C 6927.1 (2633.6) 2672.2 (926.1)
4625	2228.6 (1894.3) 5164.1	6101.5 (168.2)	2446.0	234.7 (2478.1) 3606.3 6084.6 (1699.6)	2672.2 (709.1) 207.5 22.7 (931.4) 1514.1 7586.1C 7447.4 (2478.1) 3982.3 (1347.6)
	1274.2 0.0	9994.5 (91.7)	6797.9	9020.3 0.0	8840.9 (825.5) 456.8 11479.6 0.0


C

5 フレーム ($S=1/272$)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

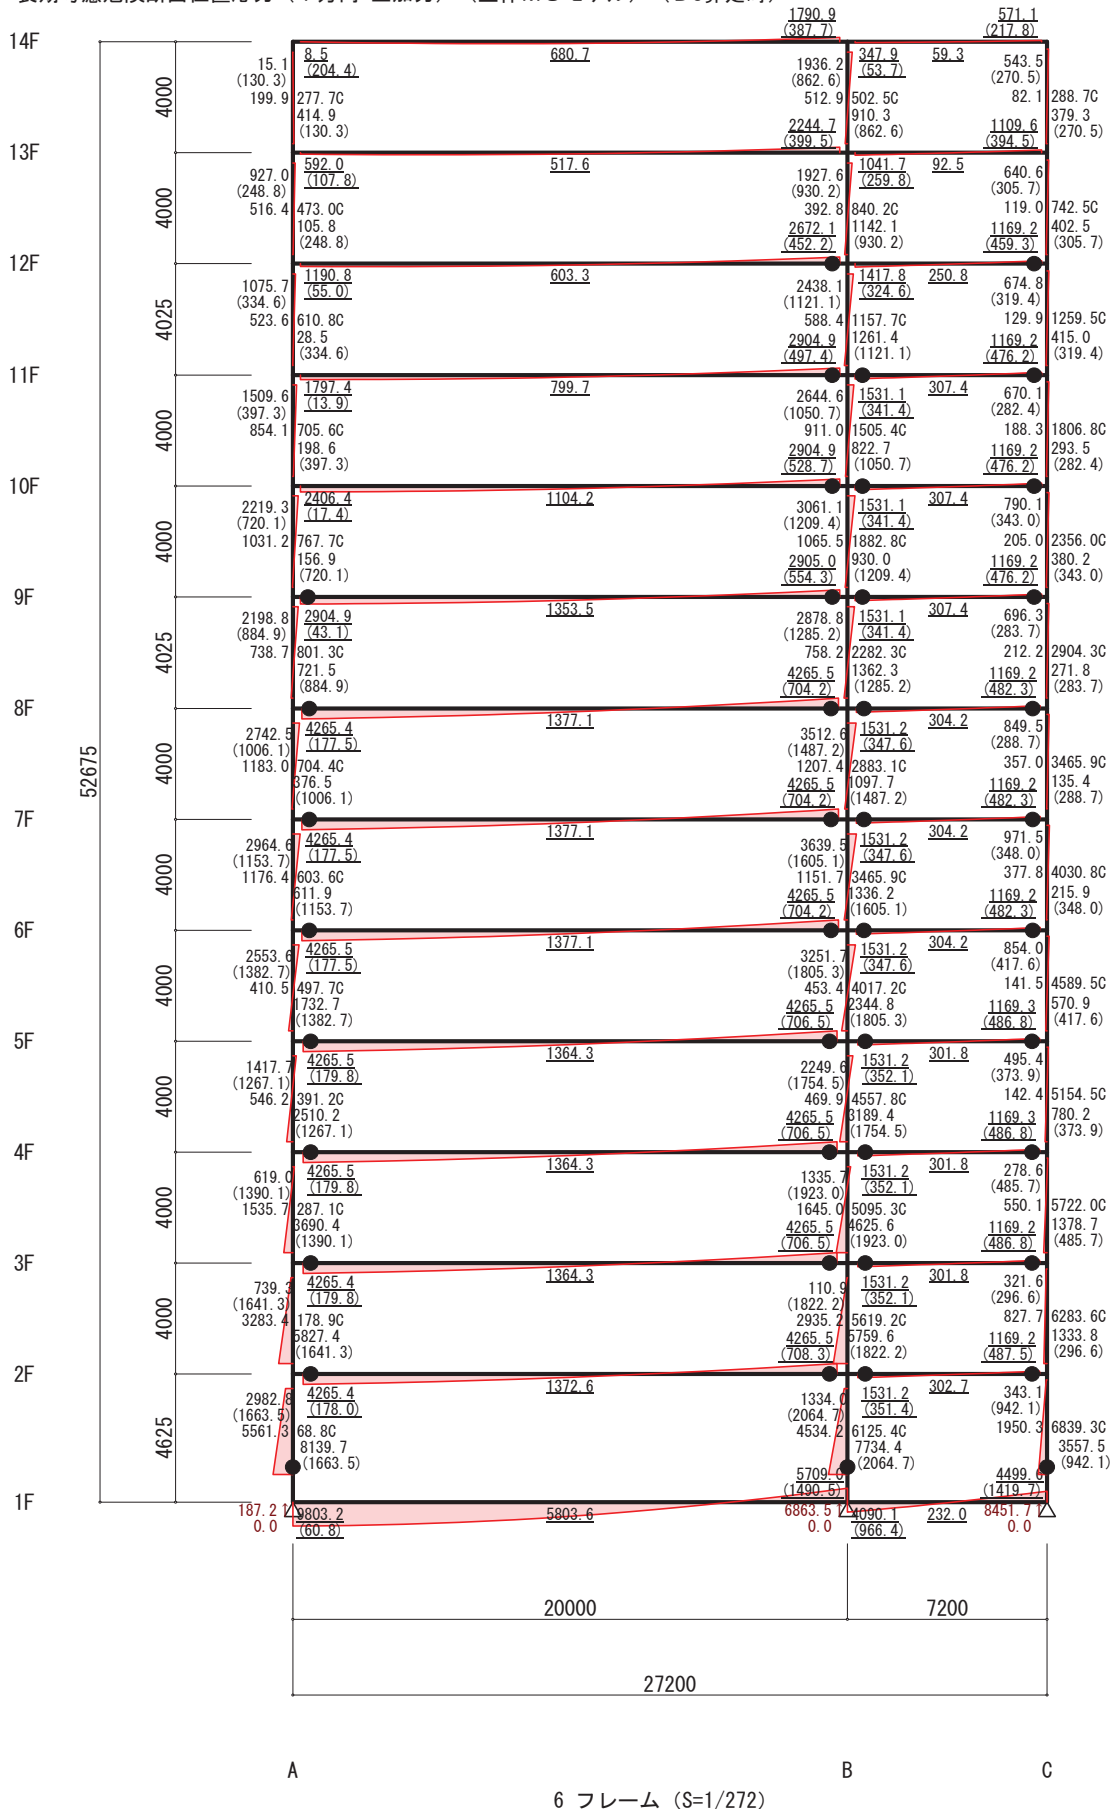

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

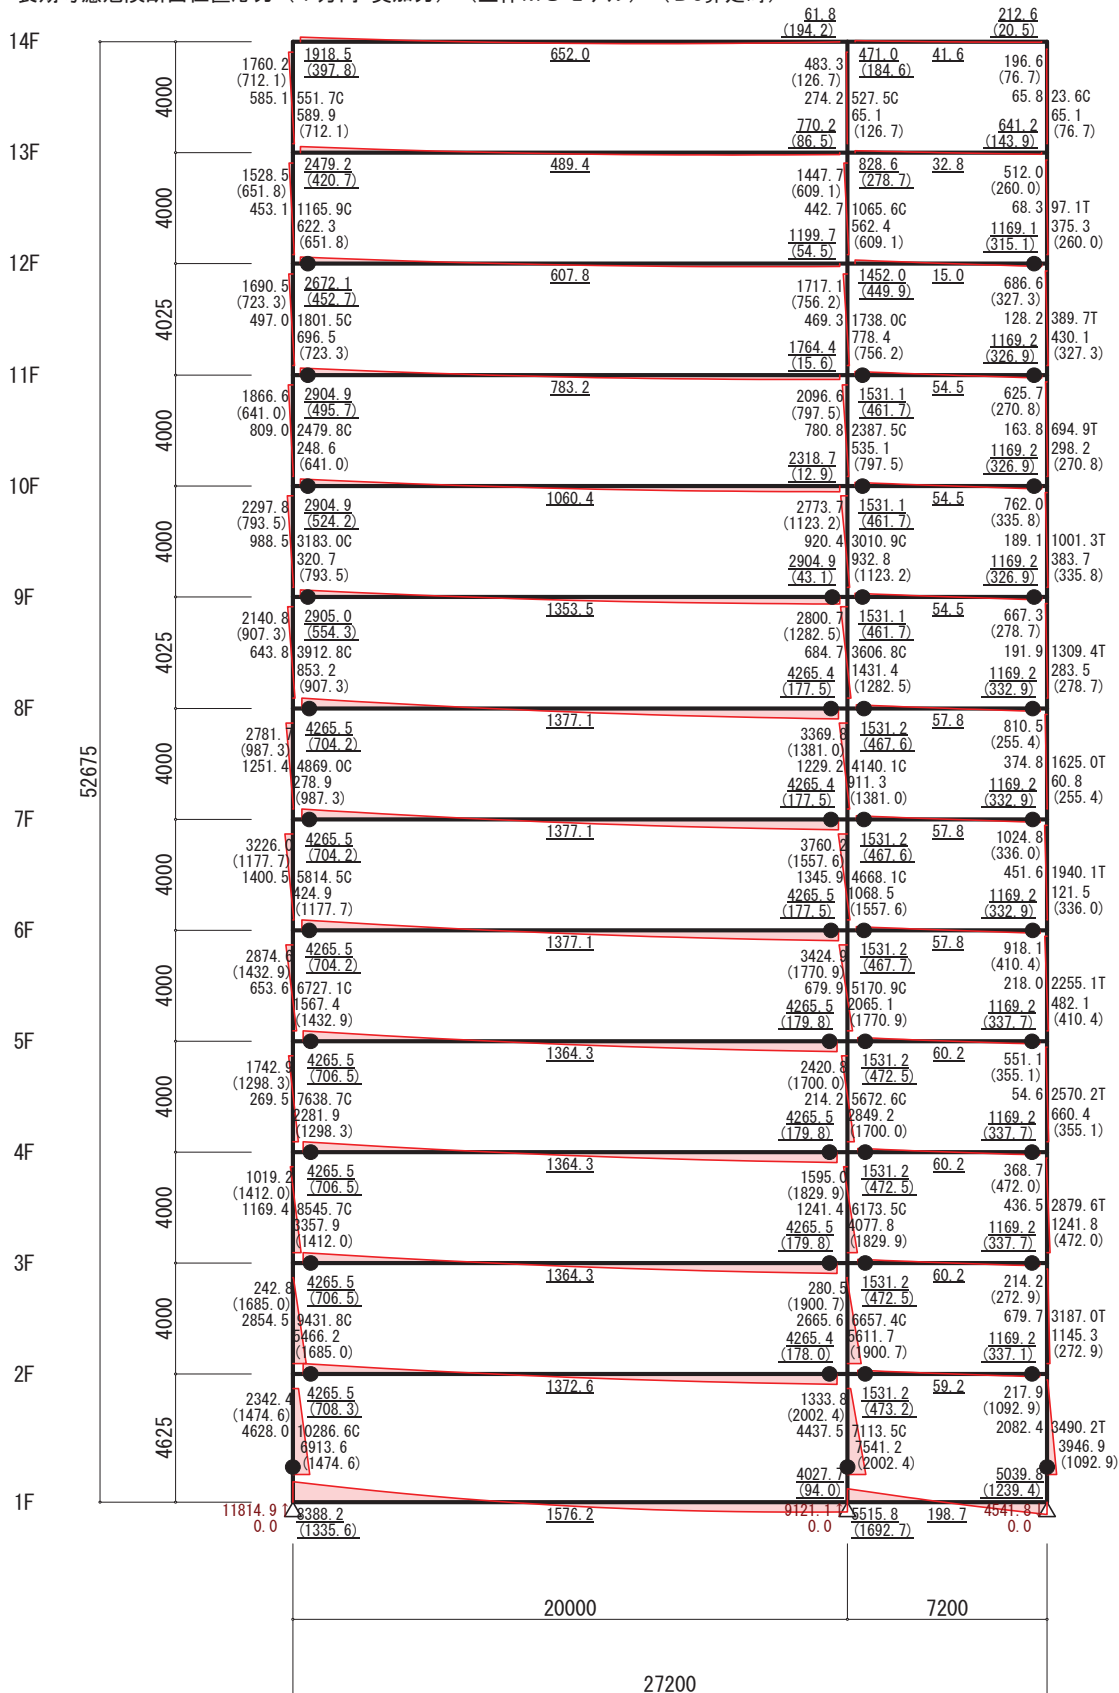


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

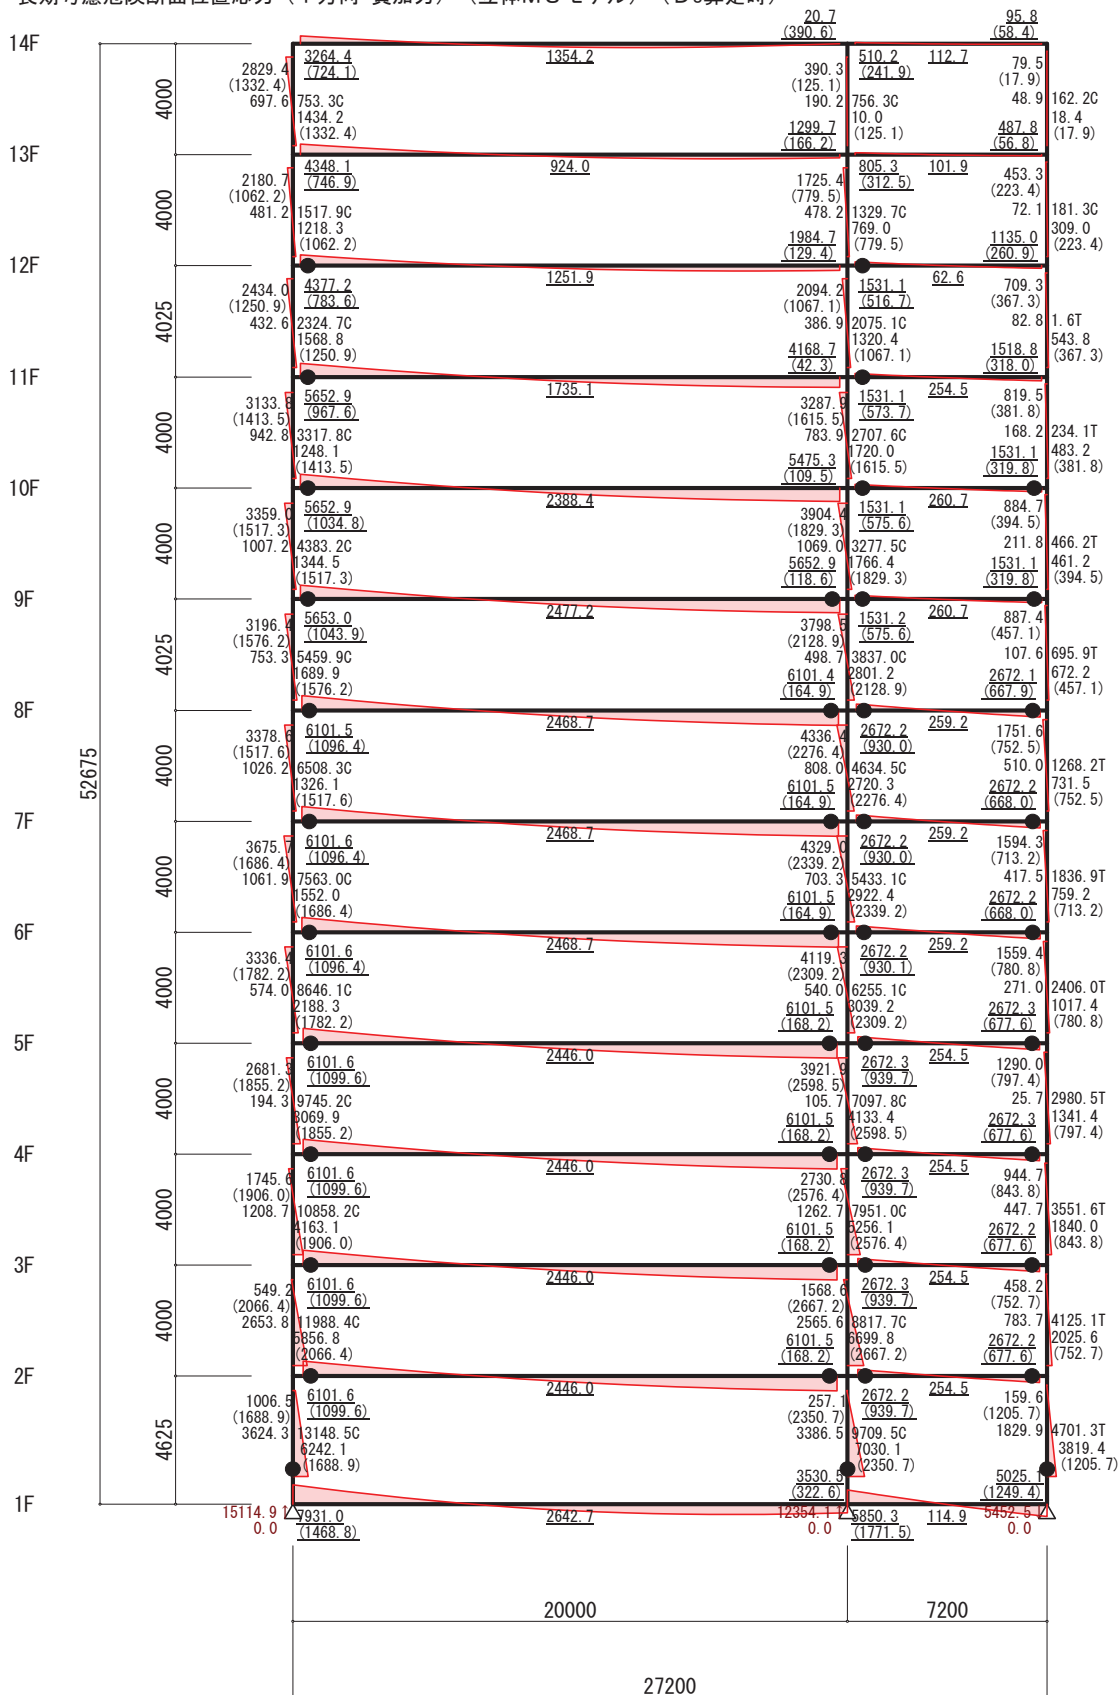


[illegible]

C

3 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

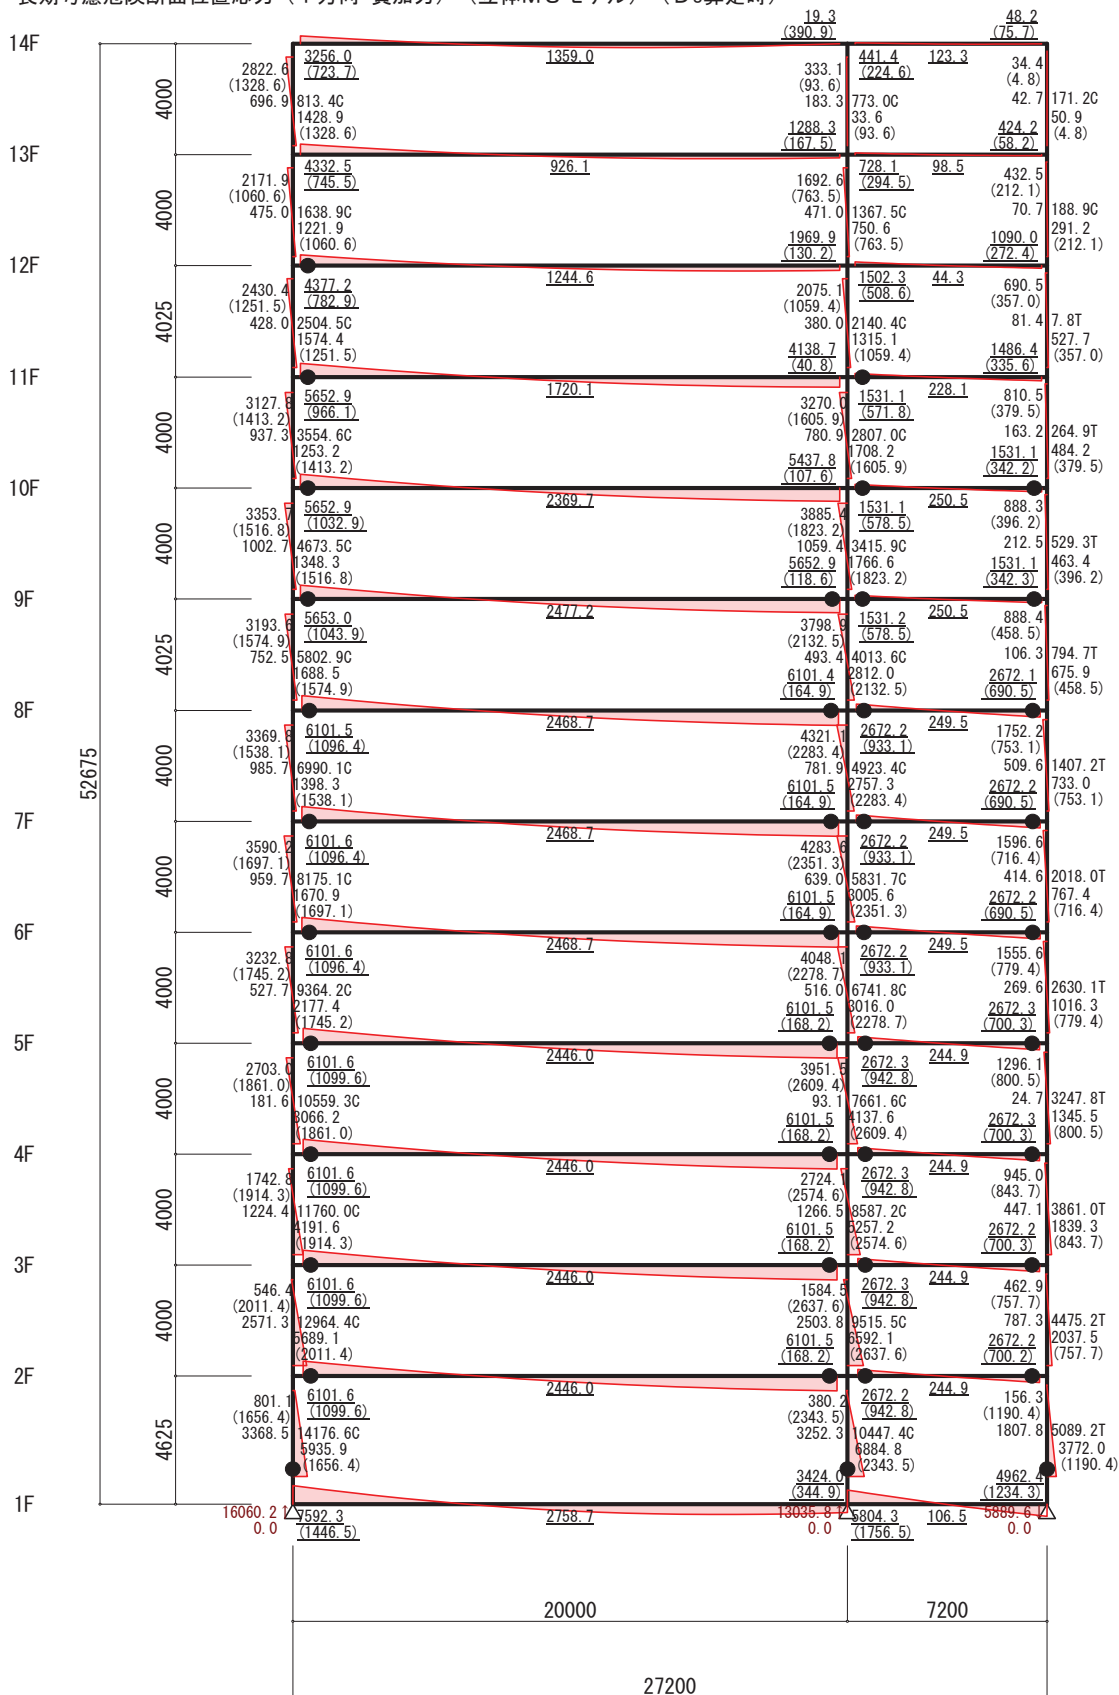


A

B


C

4 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



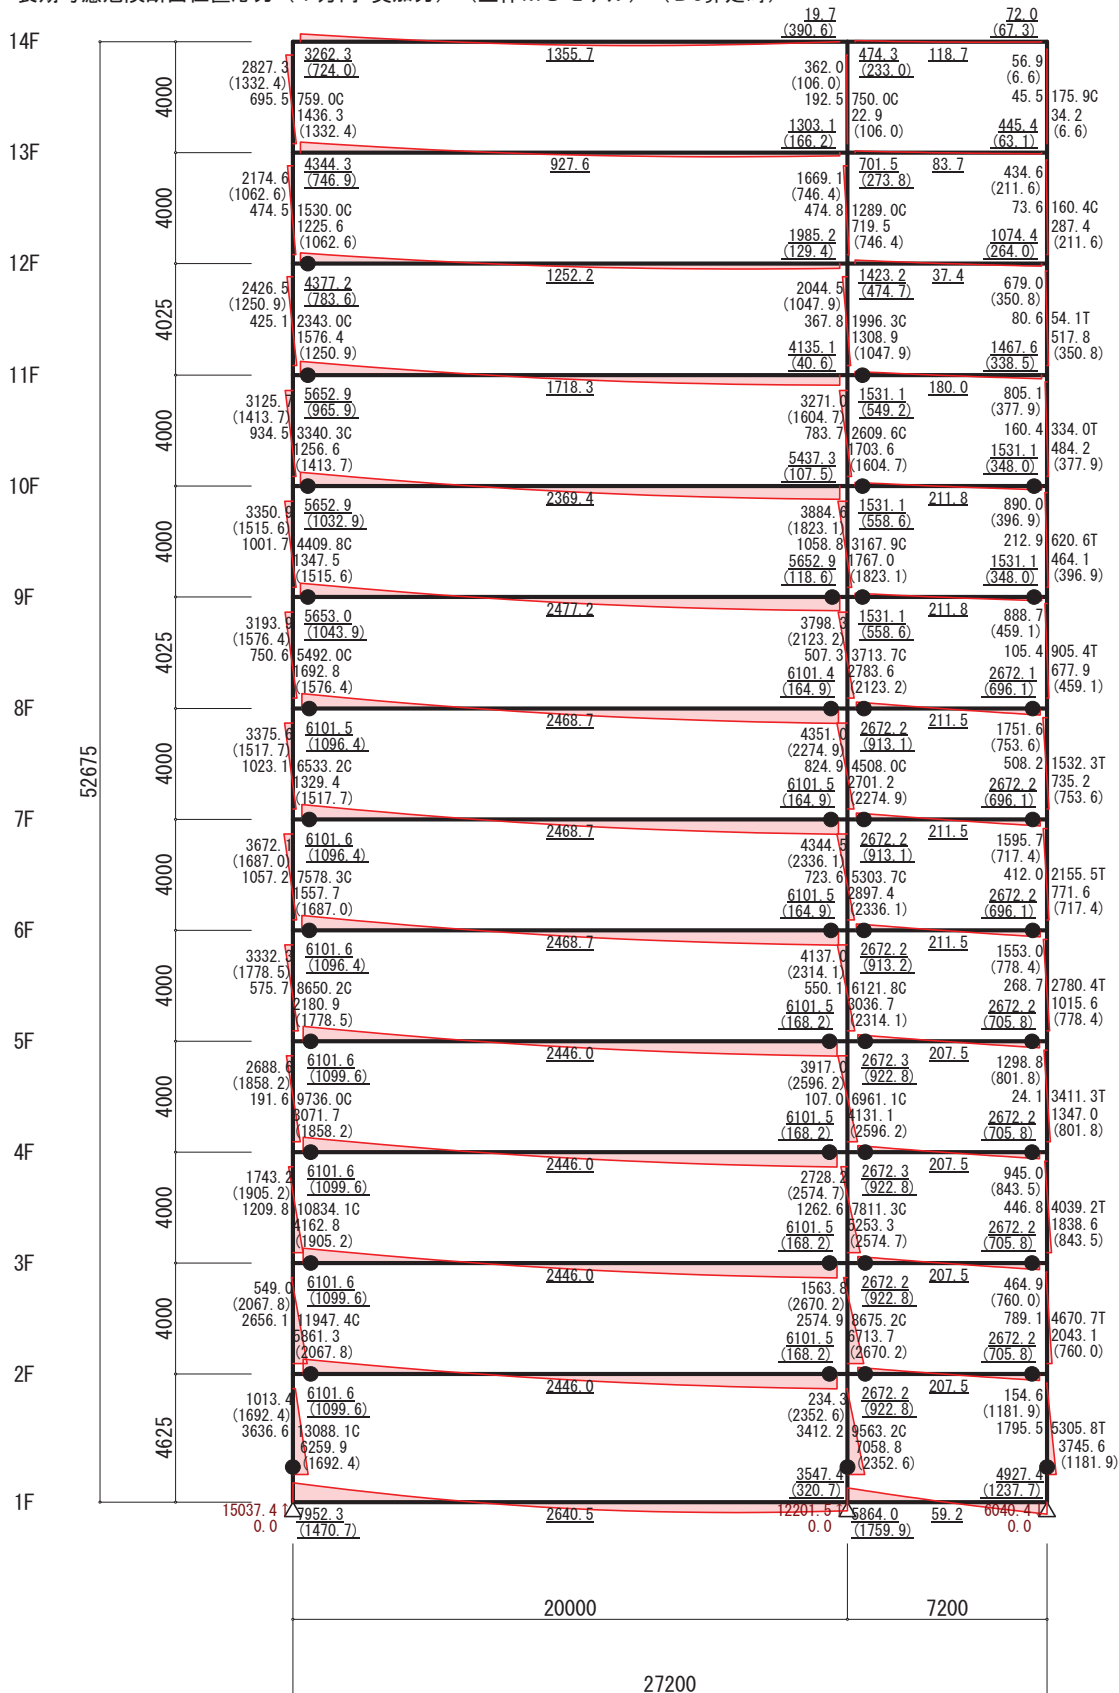


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

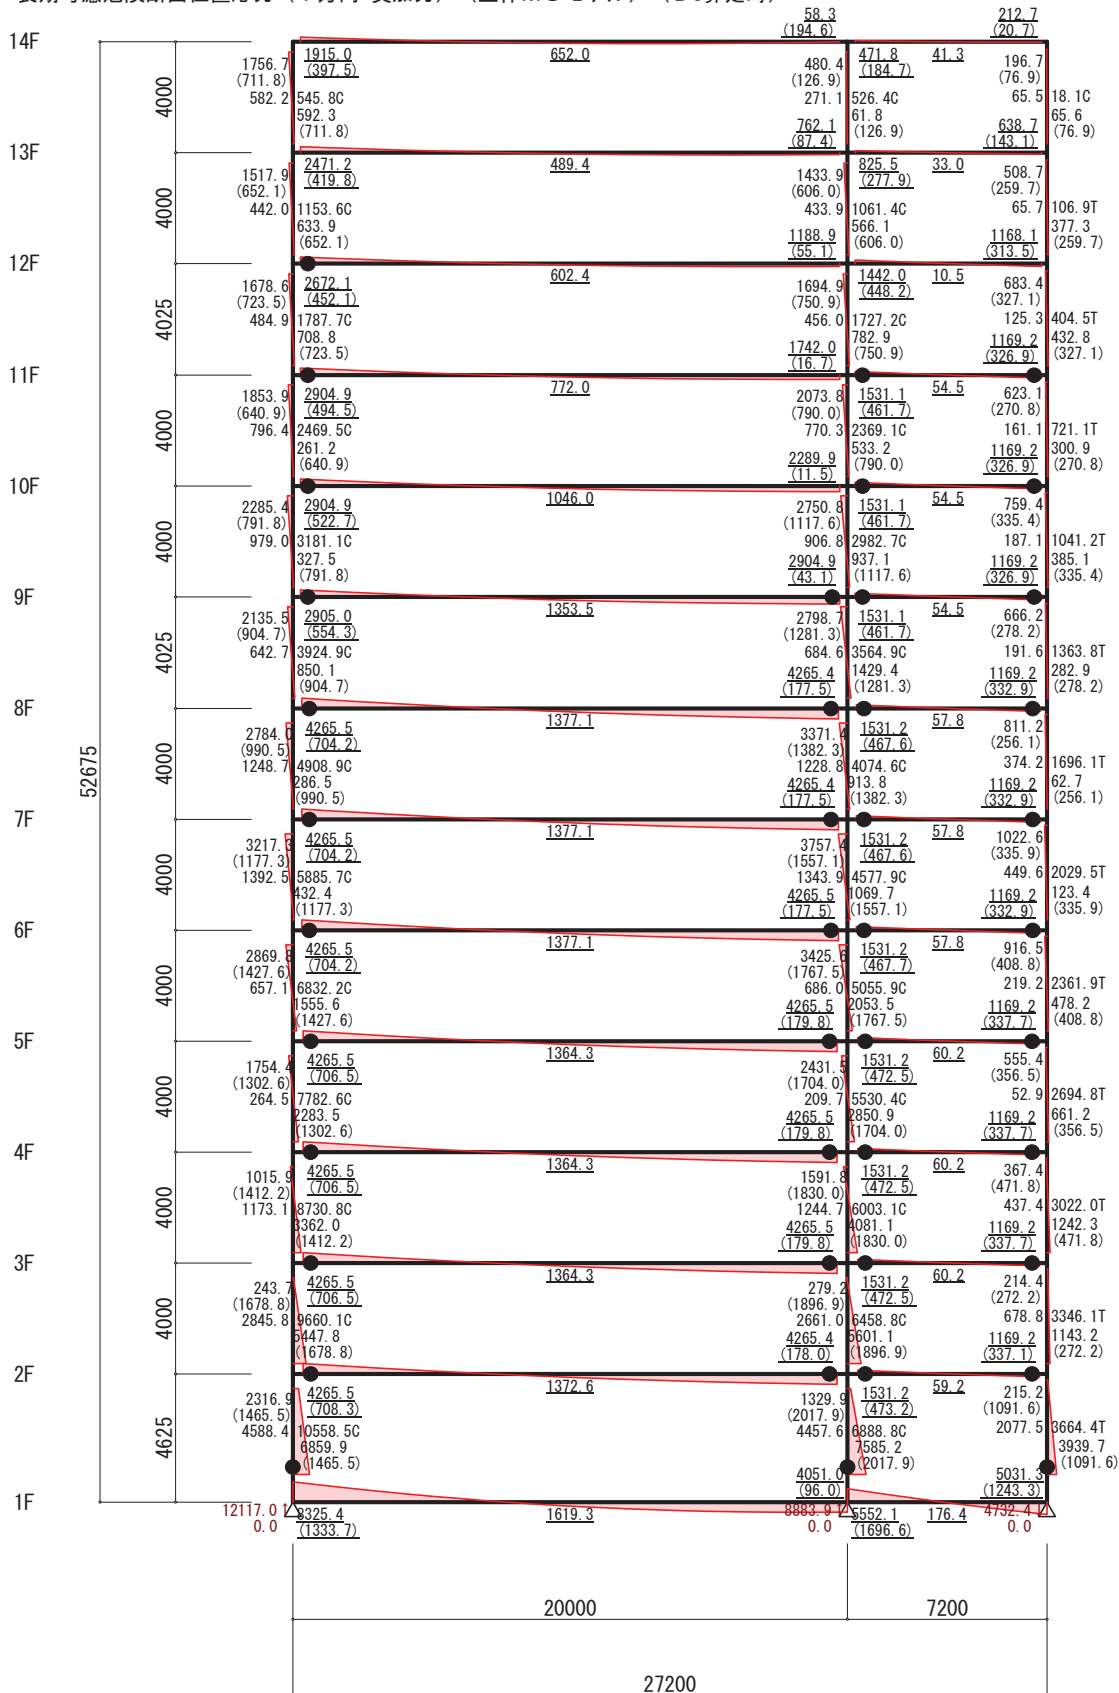

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

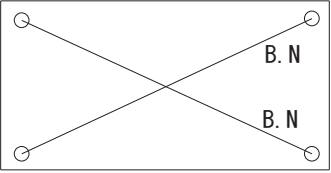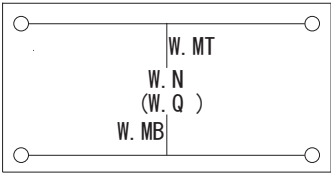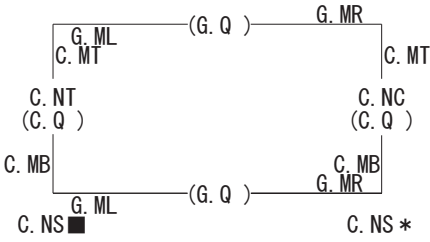

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

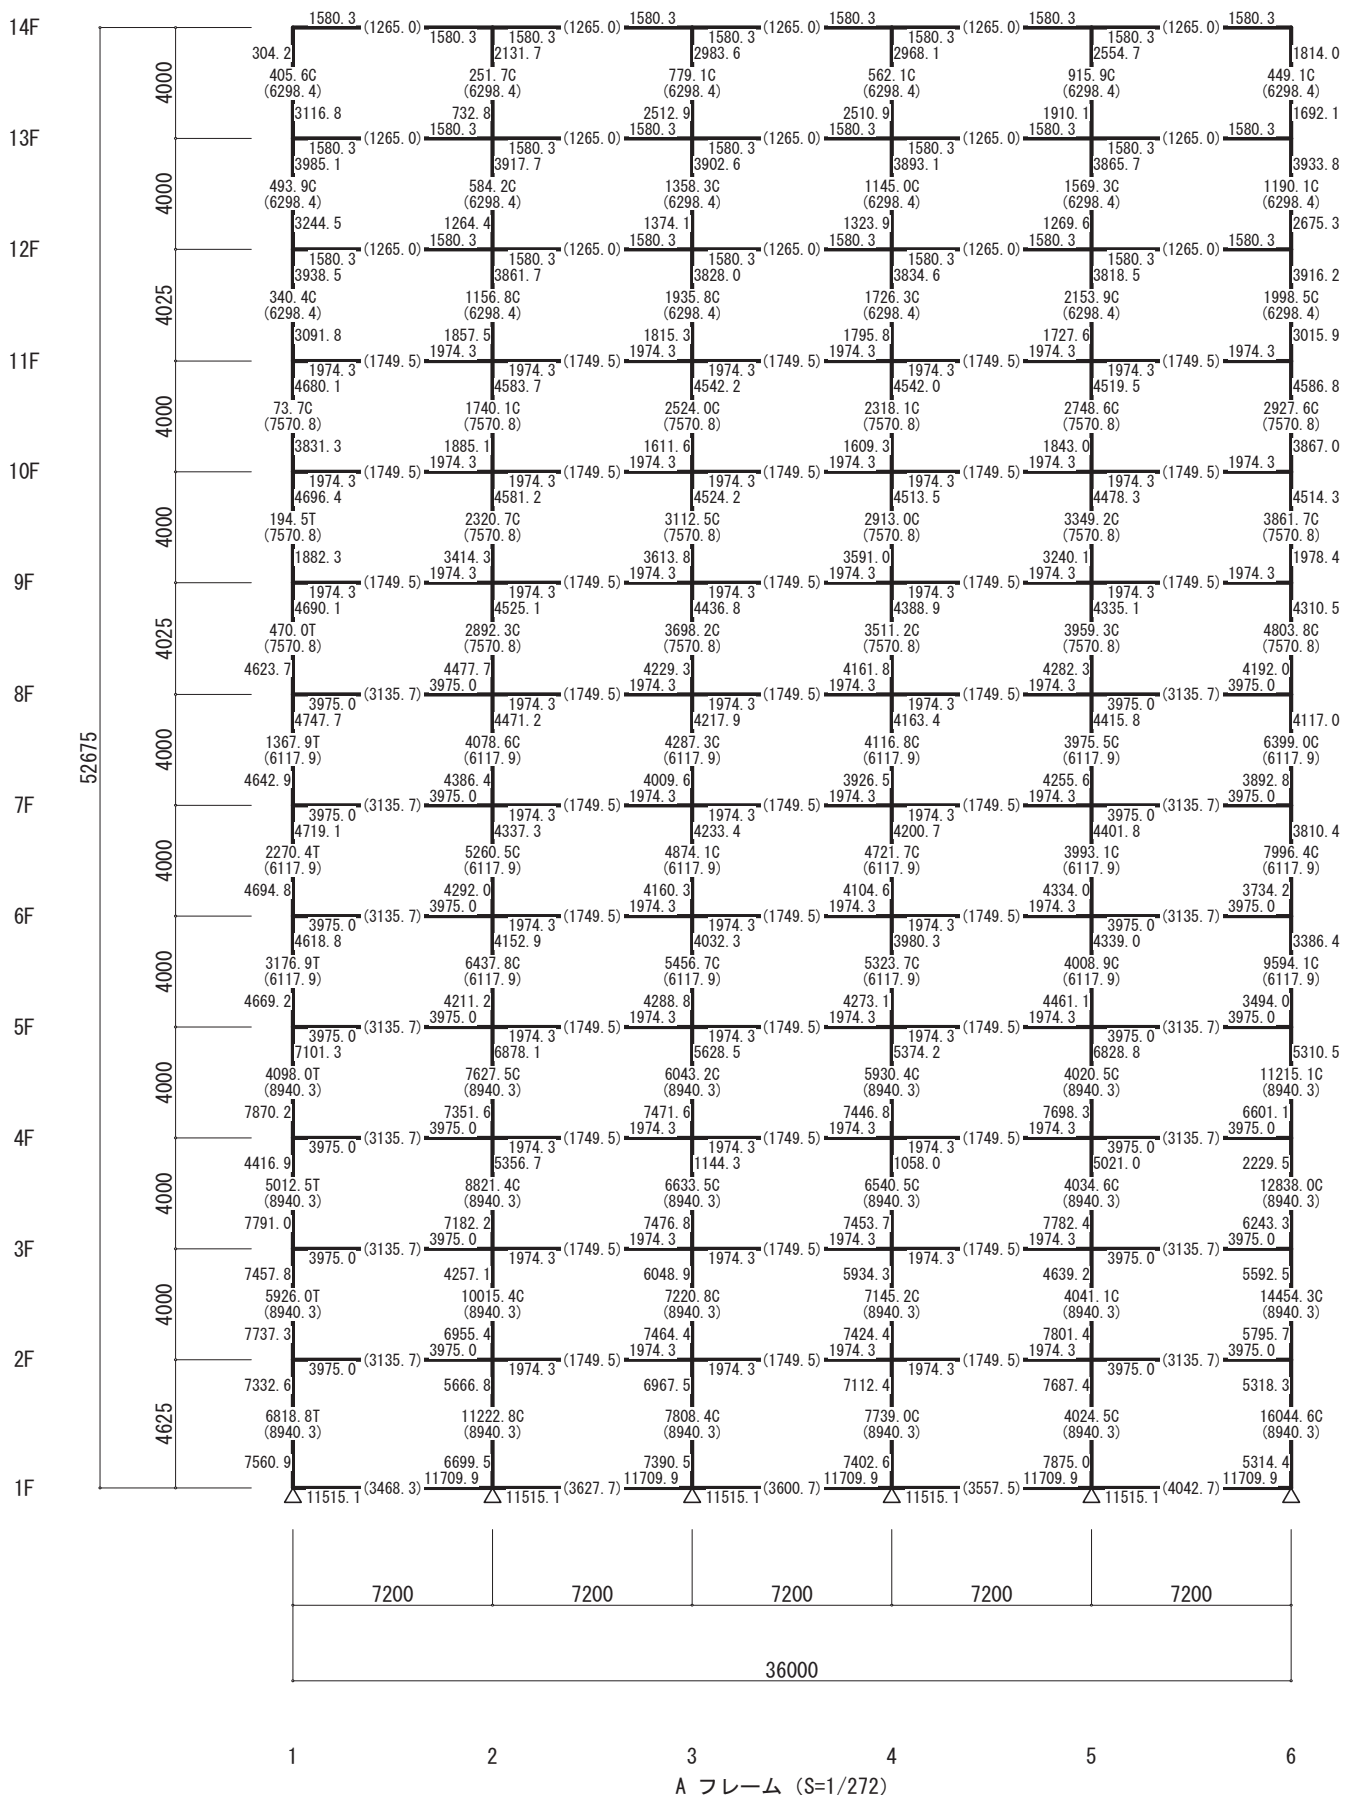


[illegible]

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

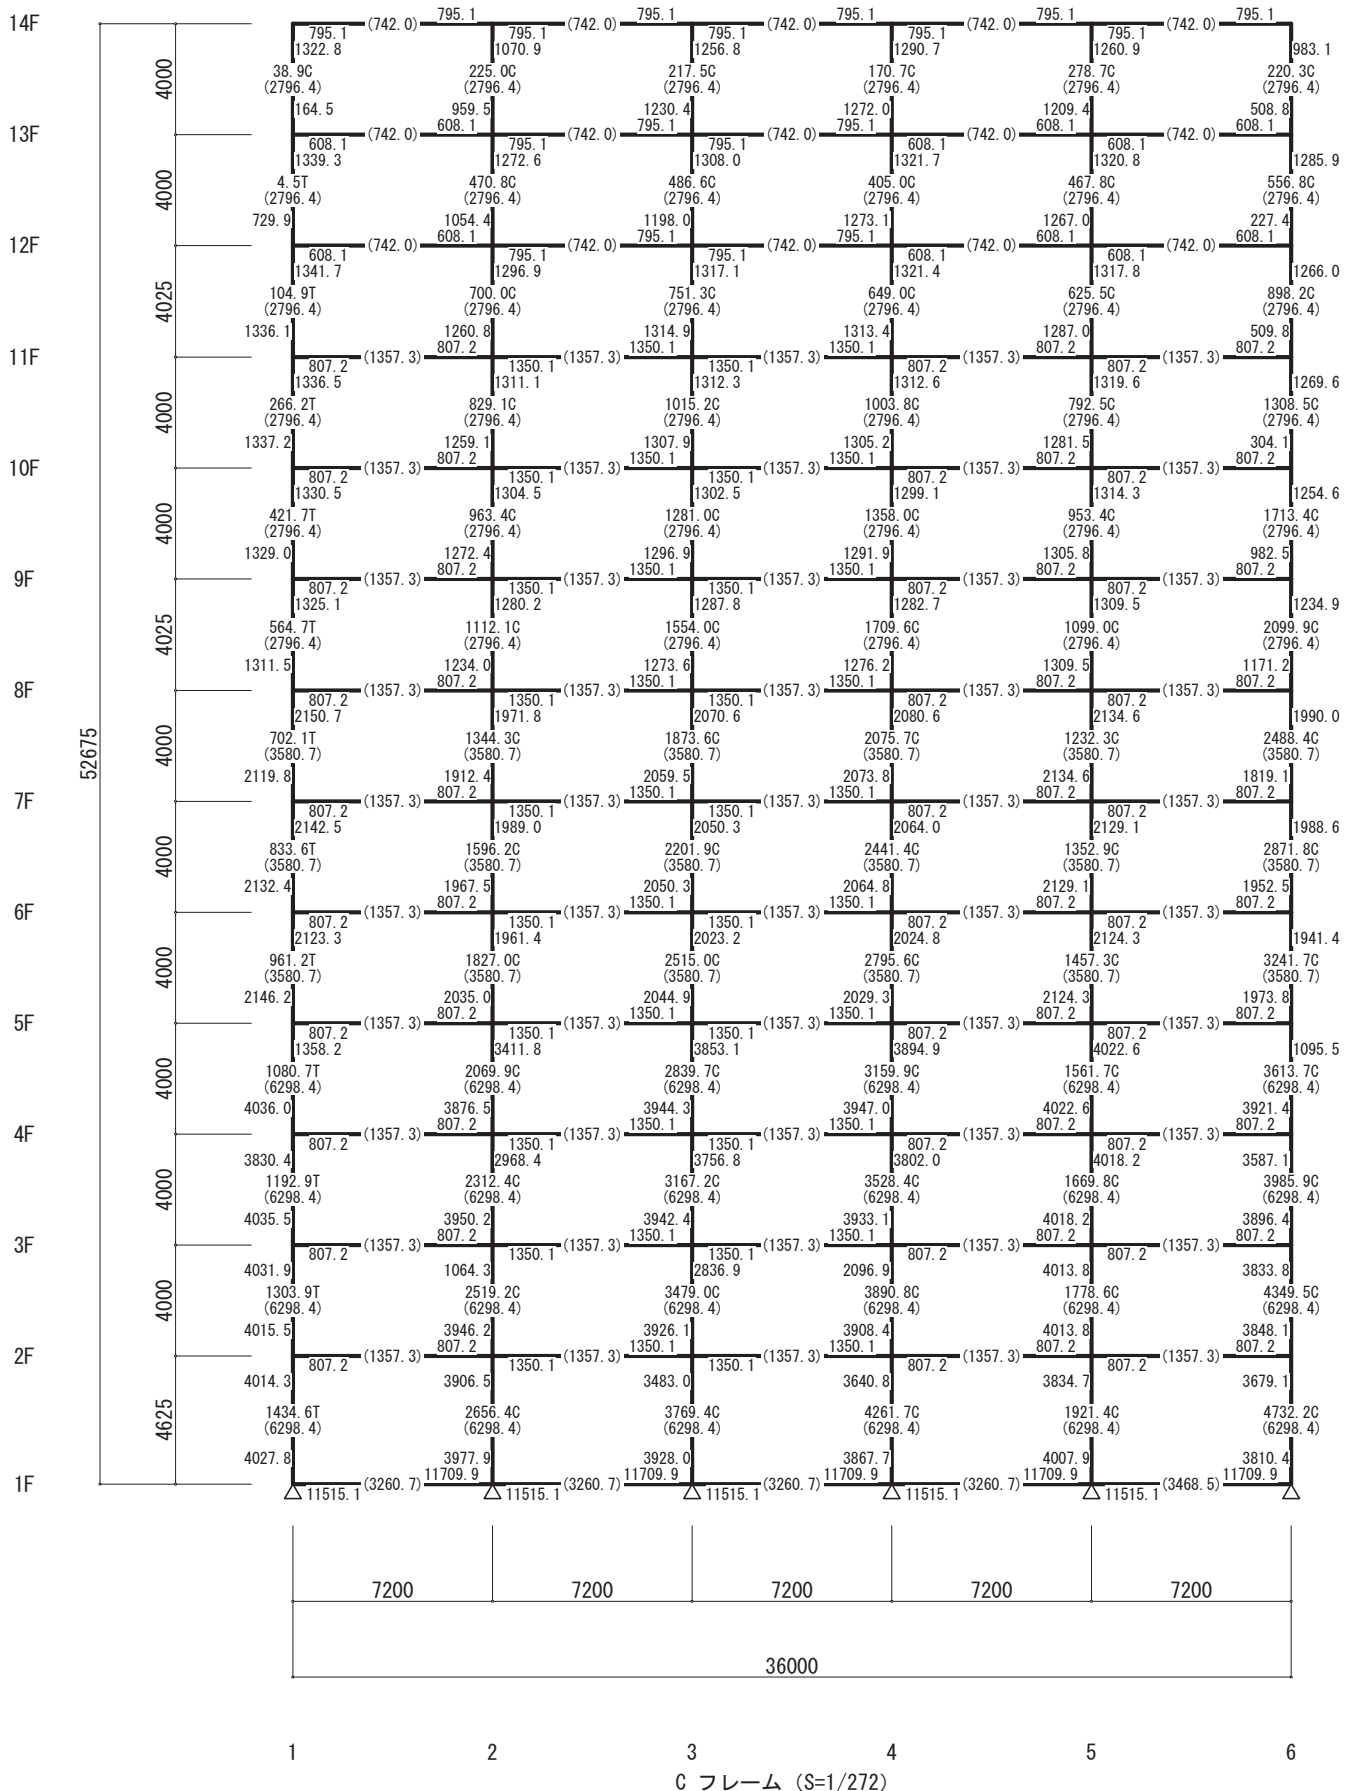


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

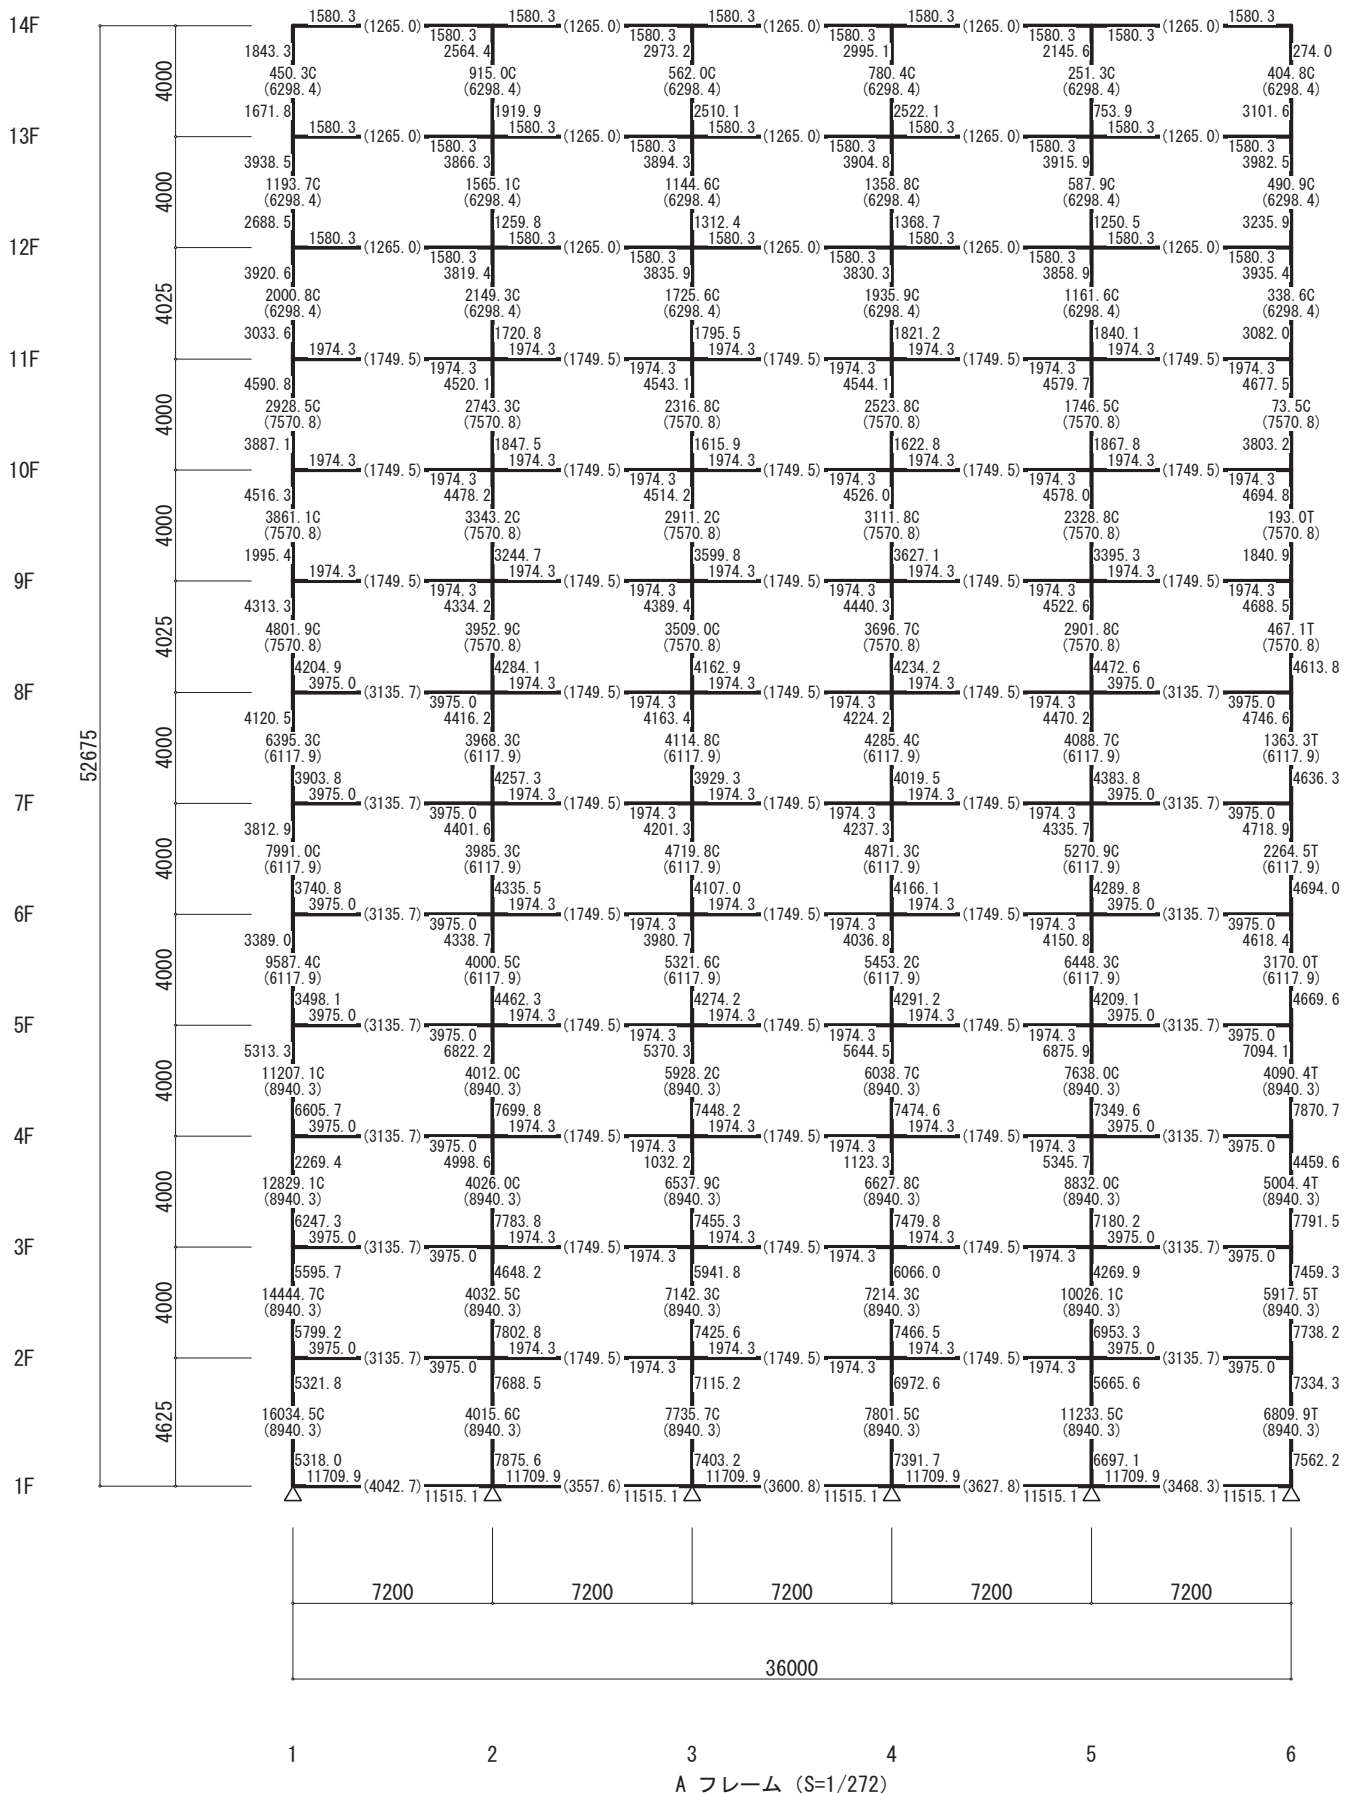


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

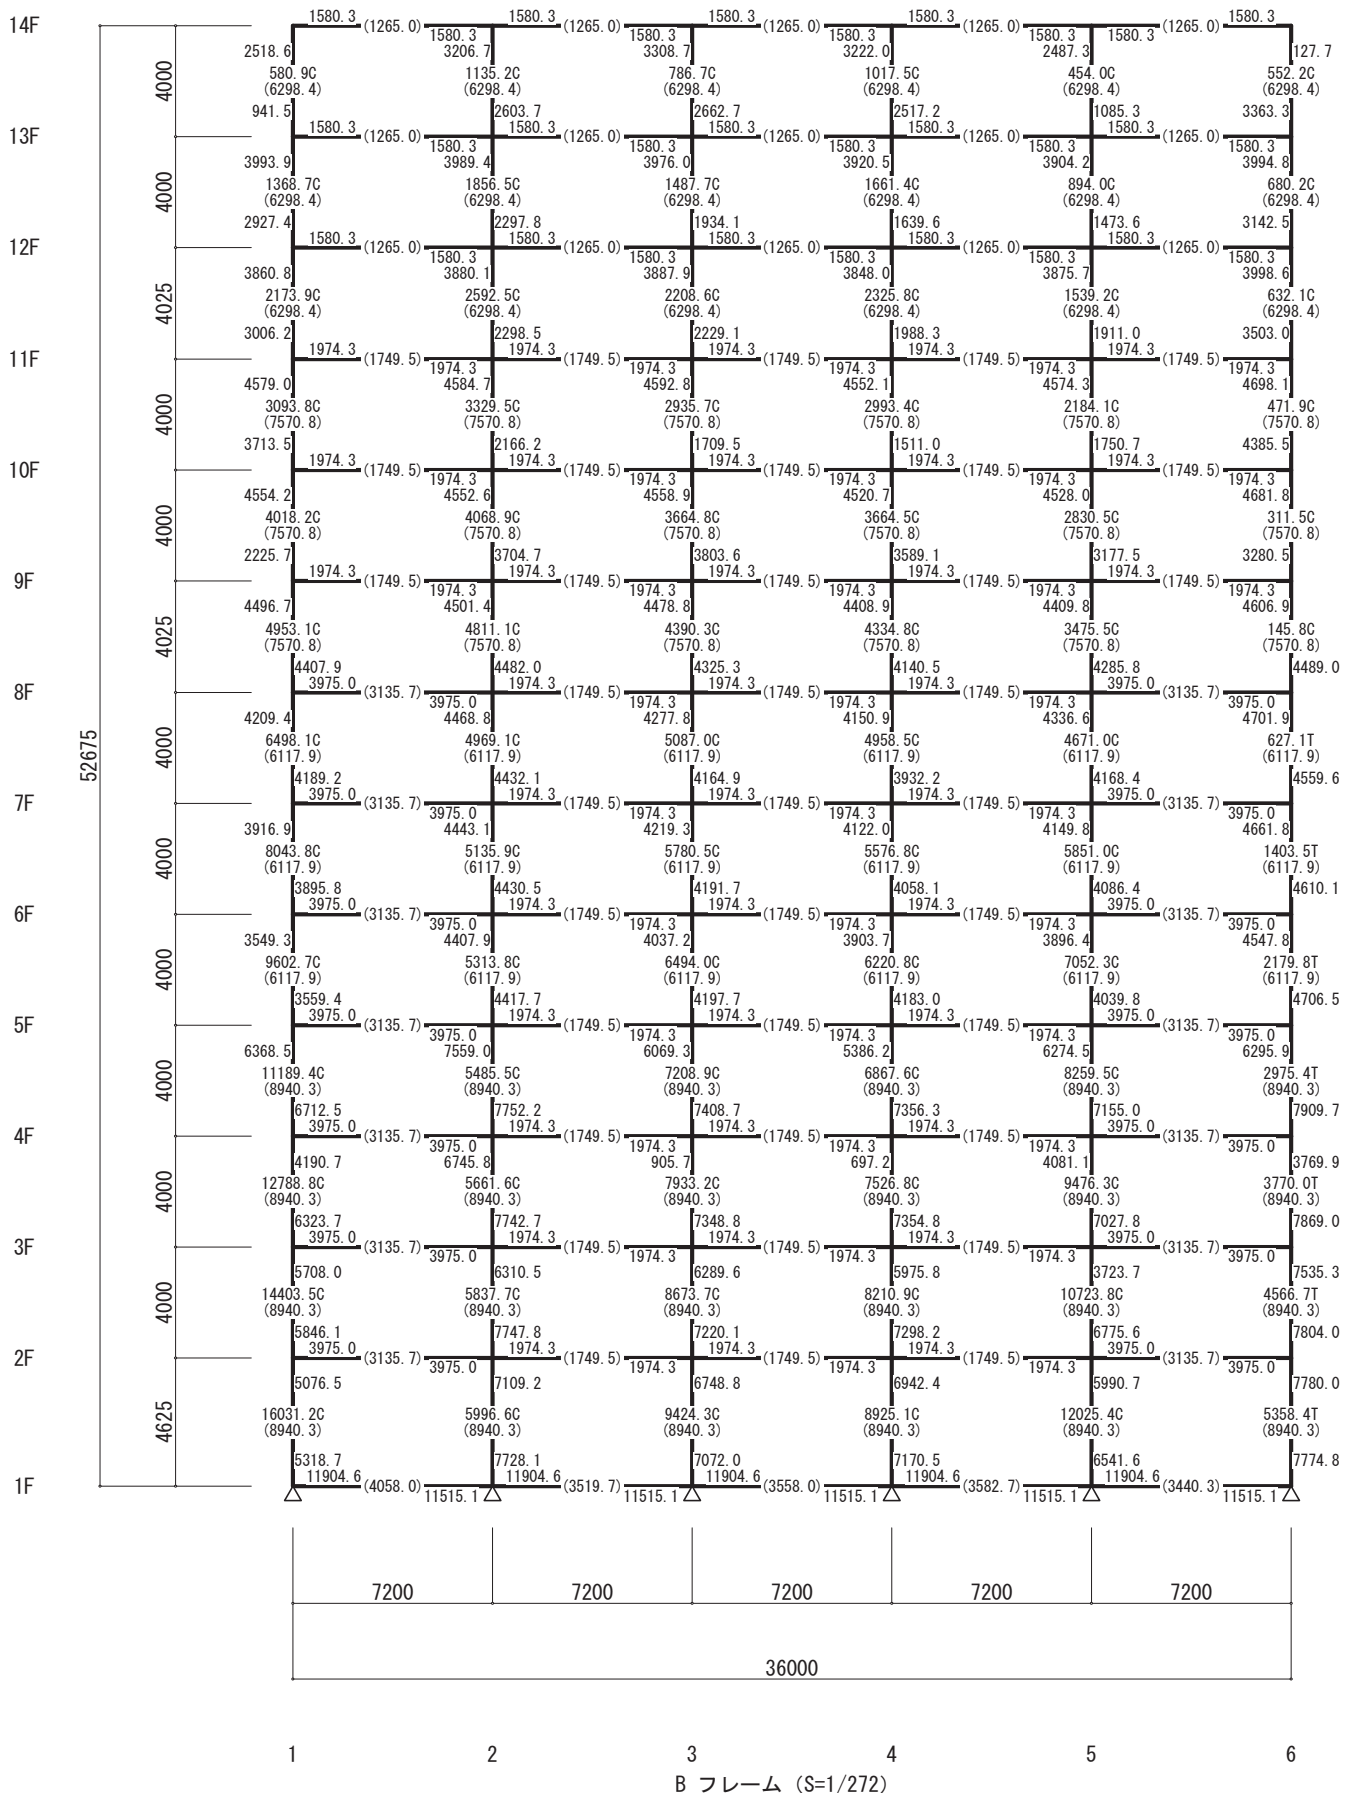


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

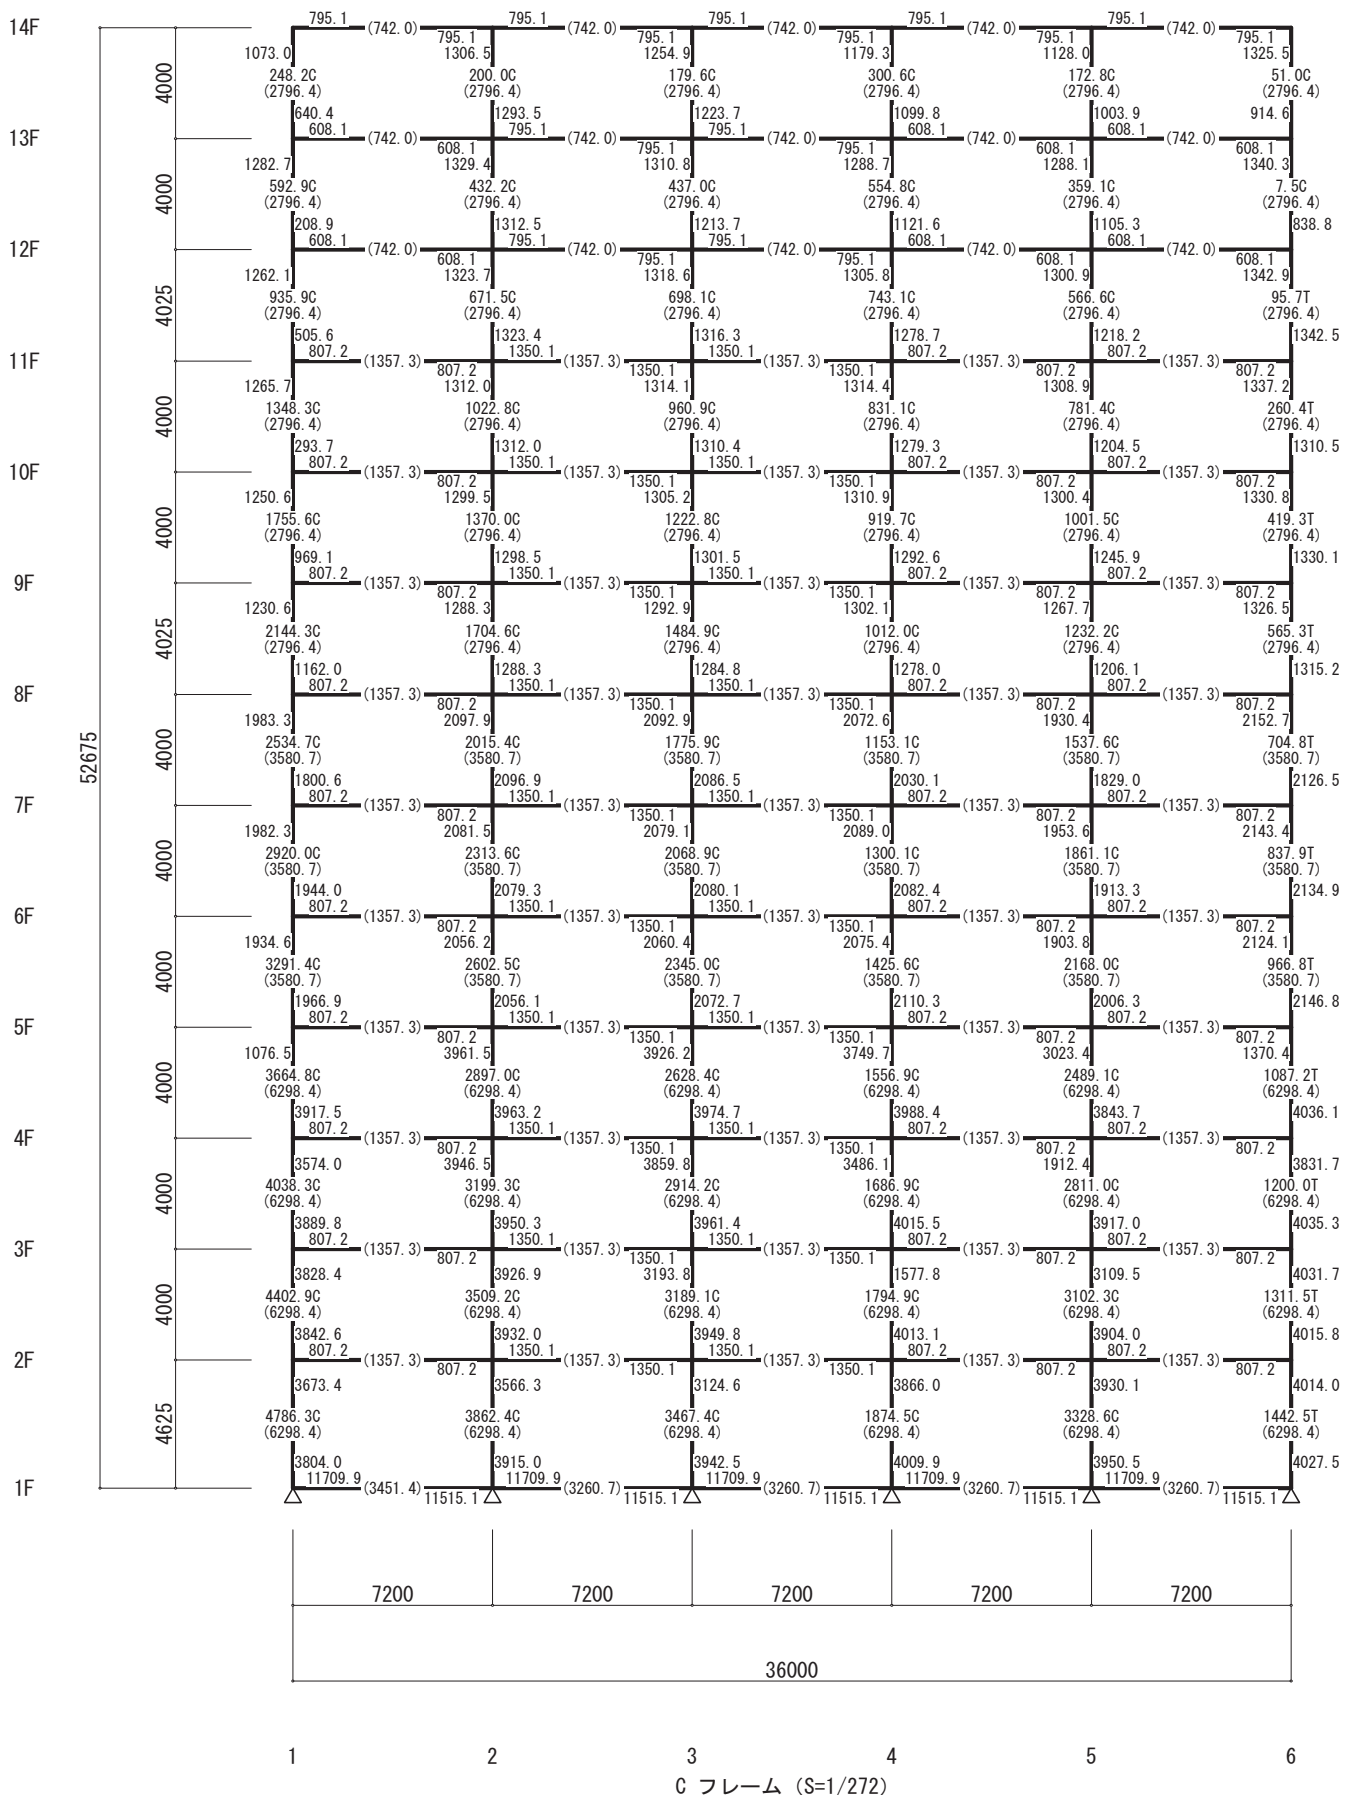


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

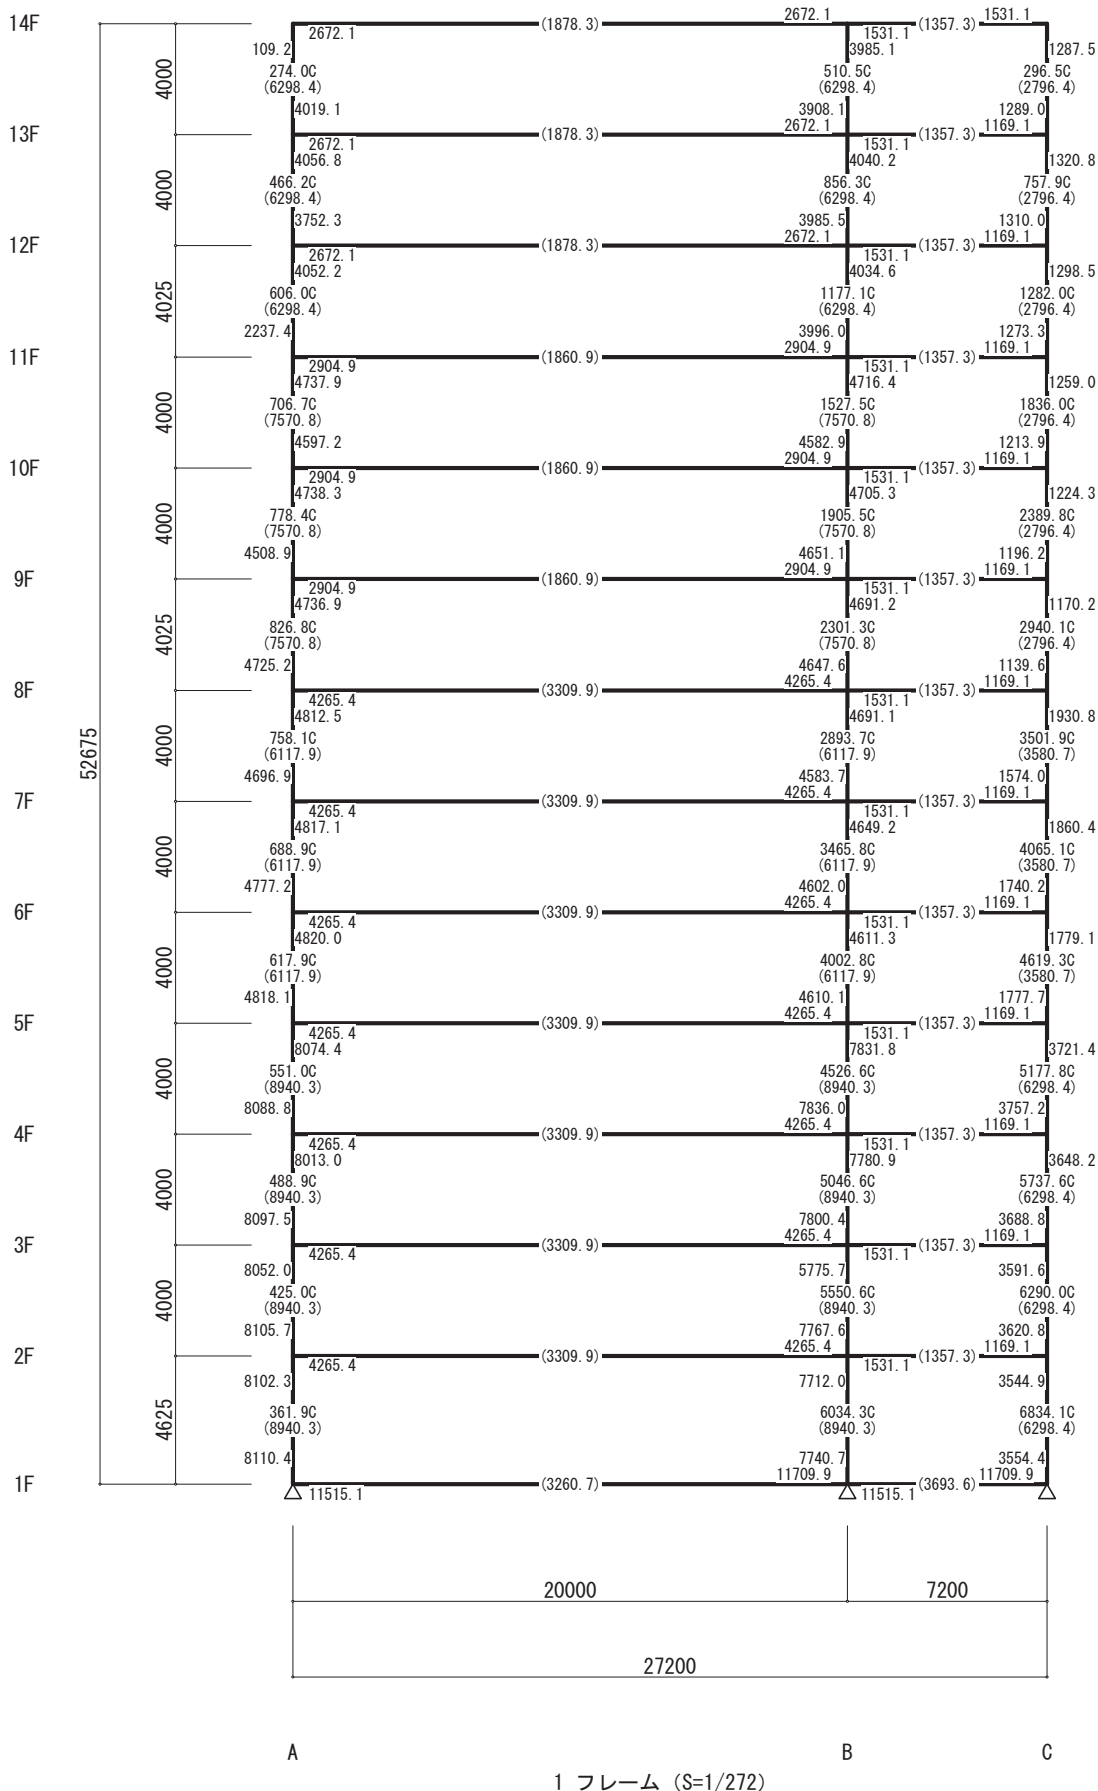


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

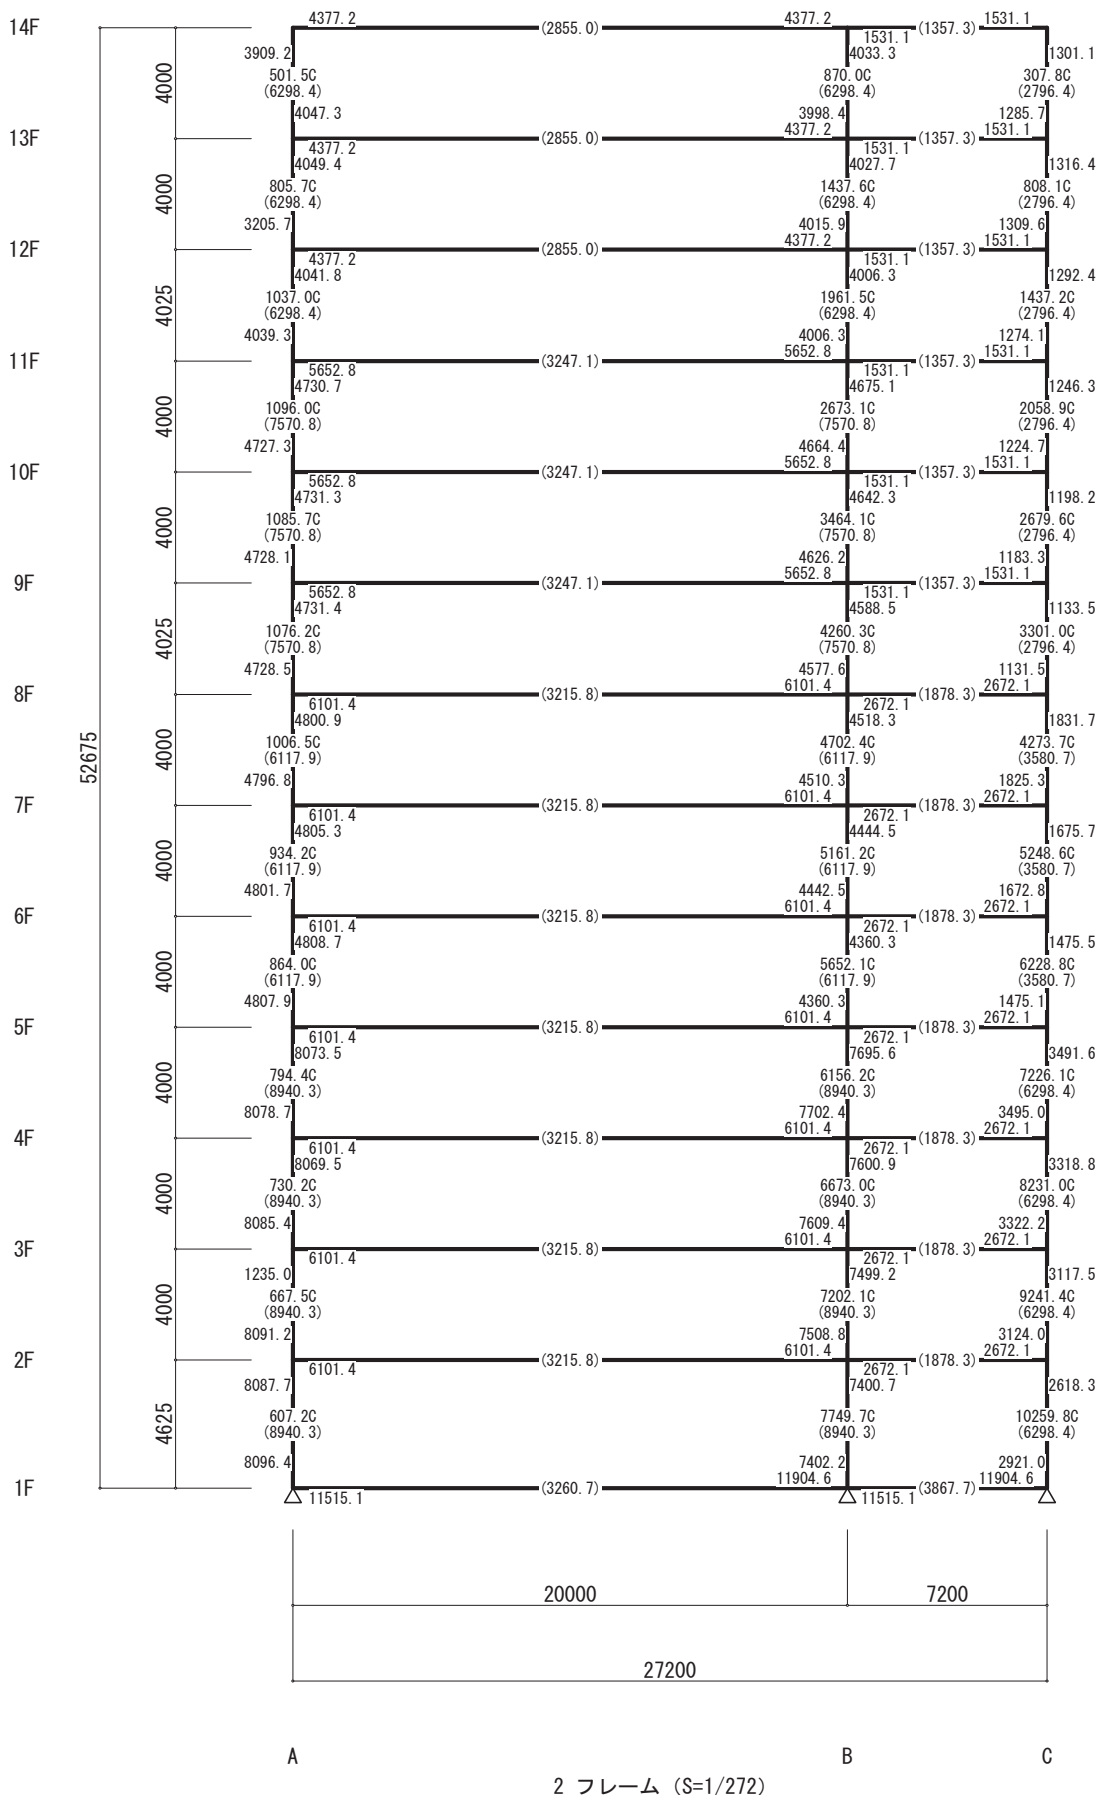


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

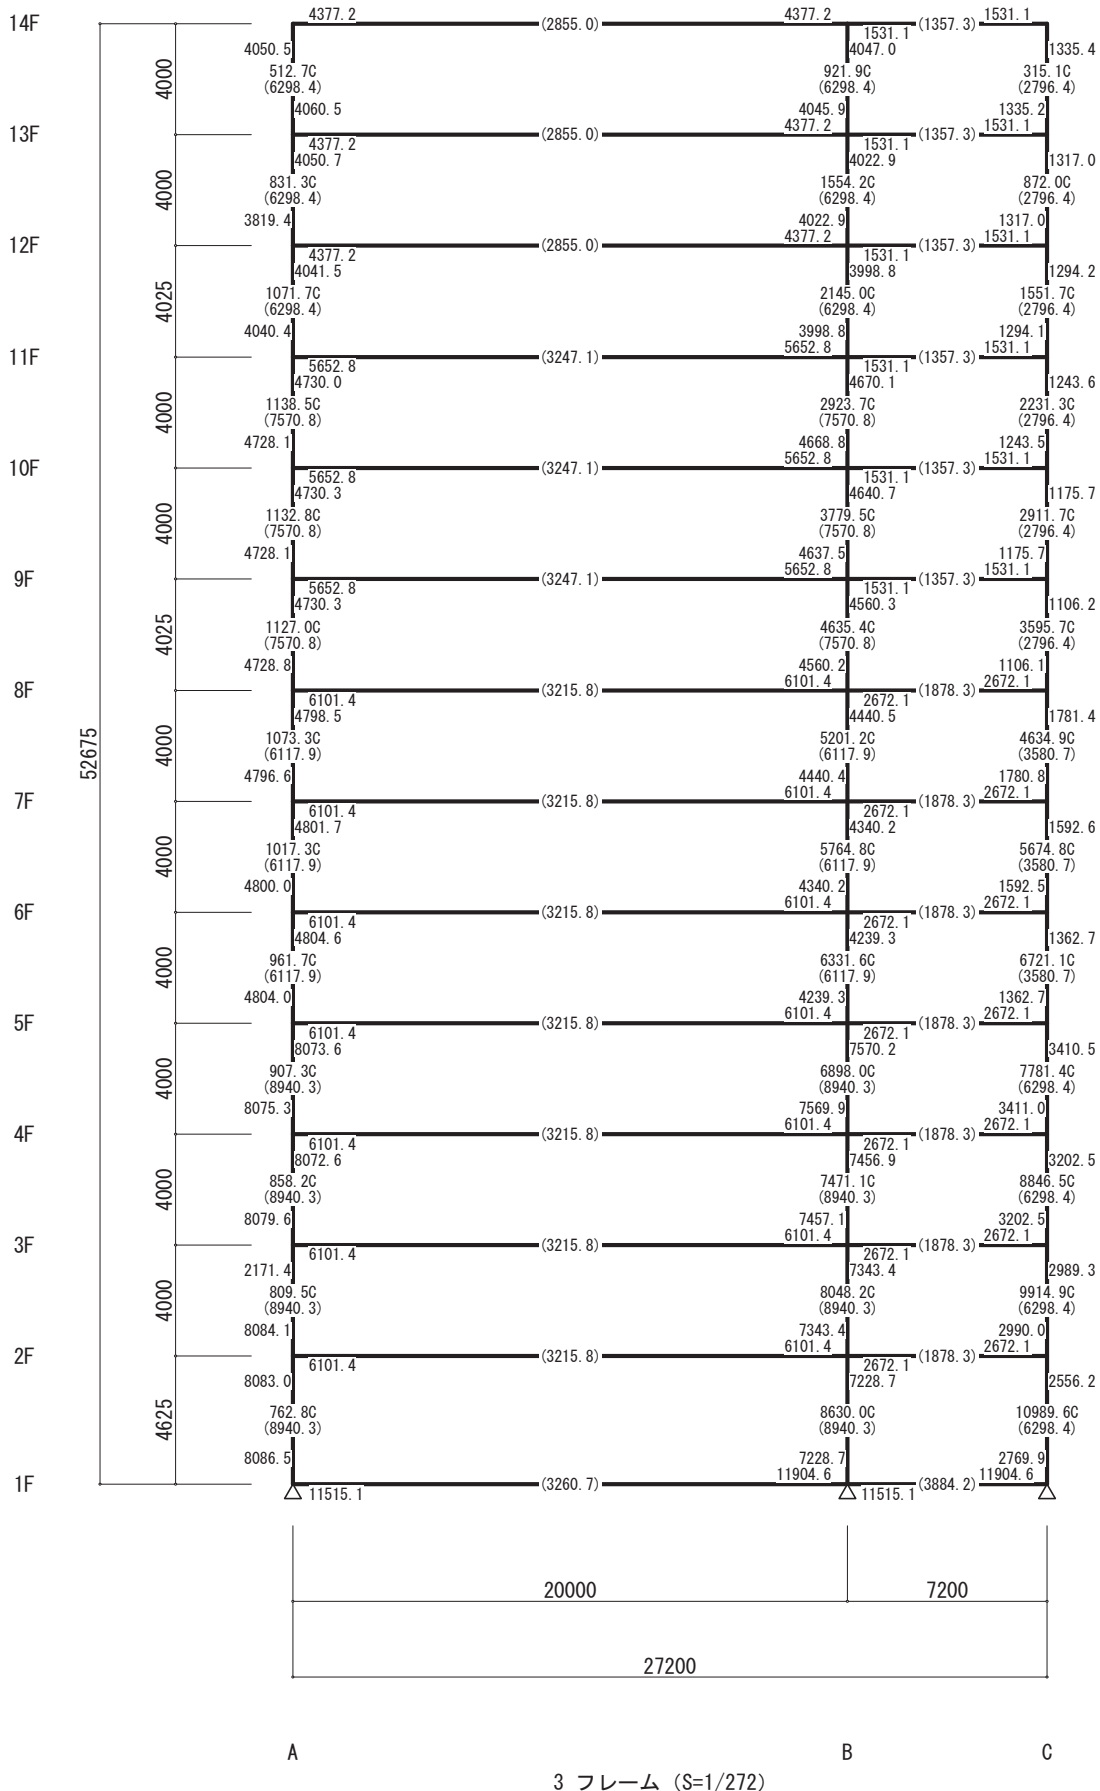


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

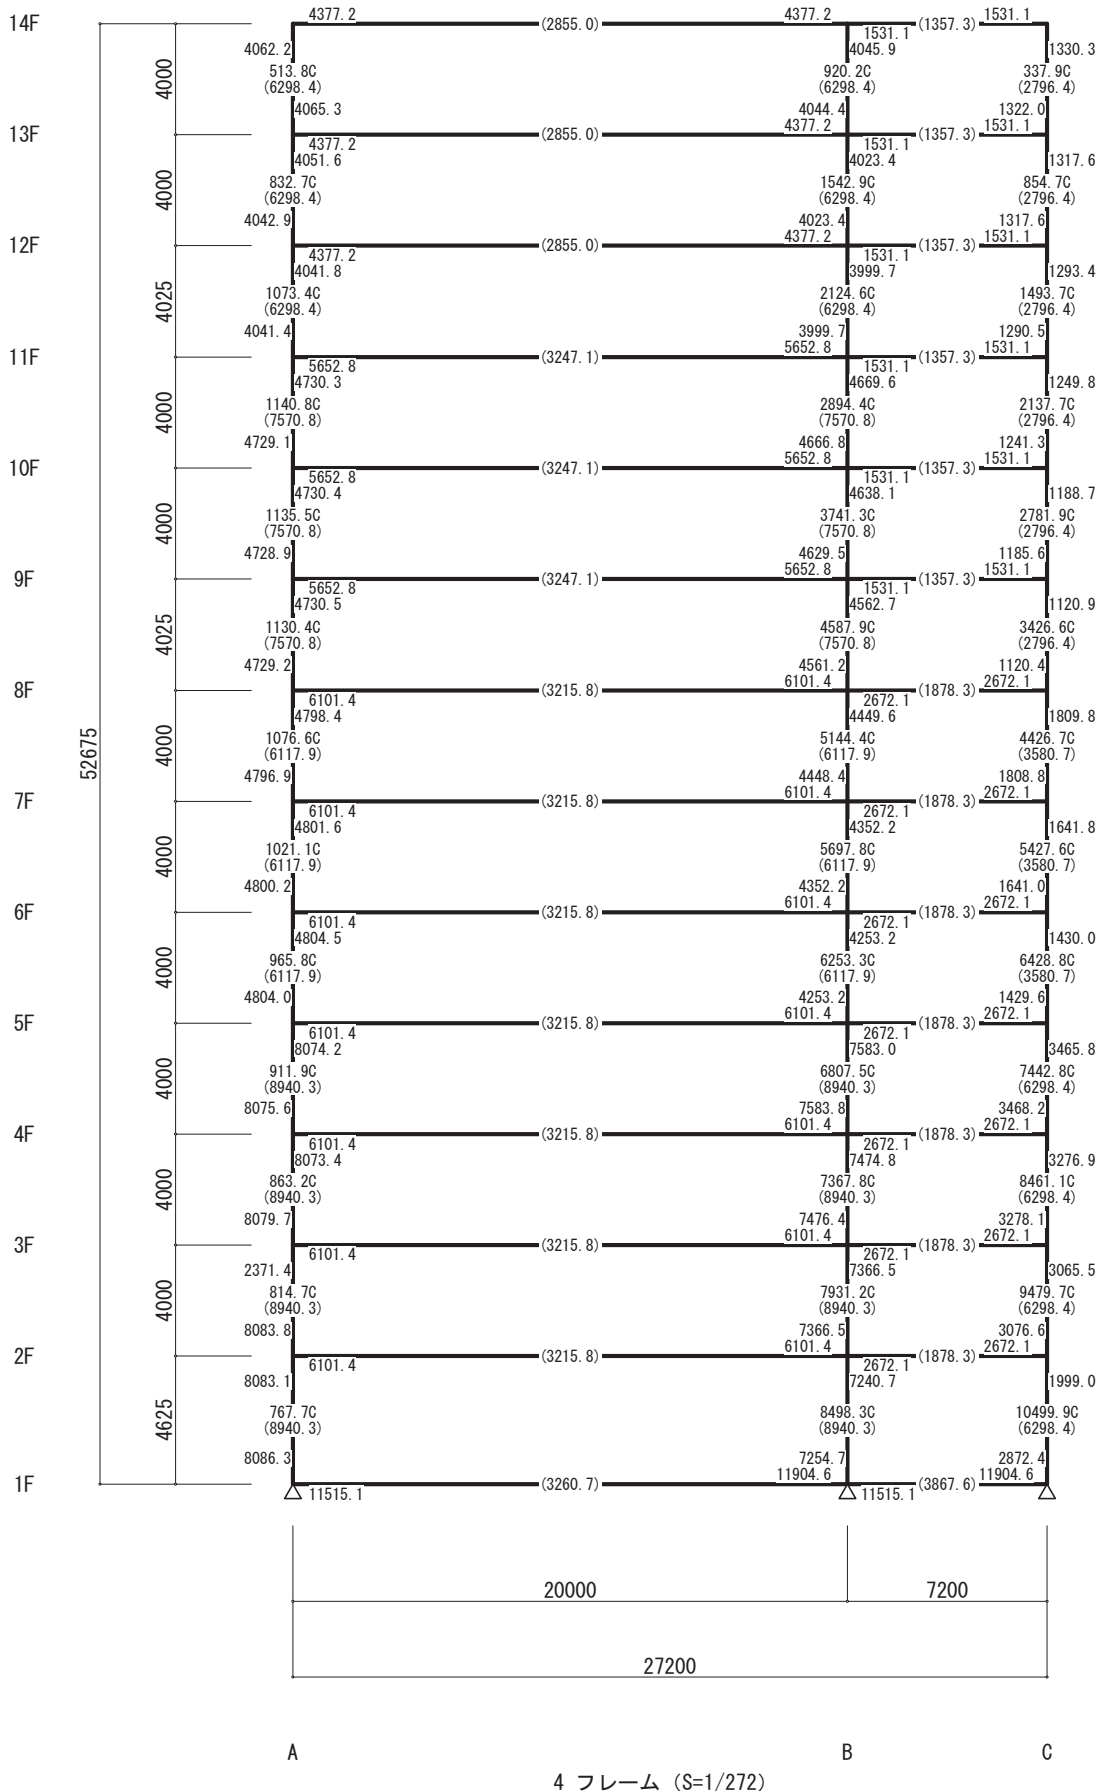


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

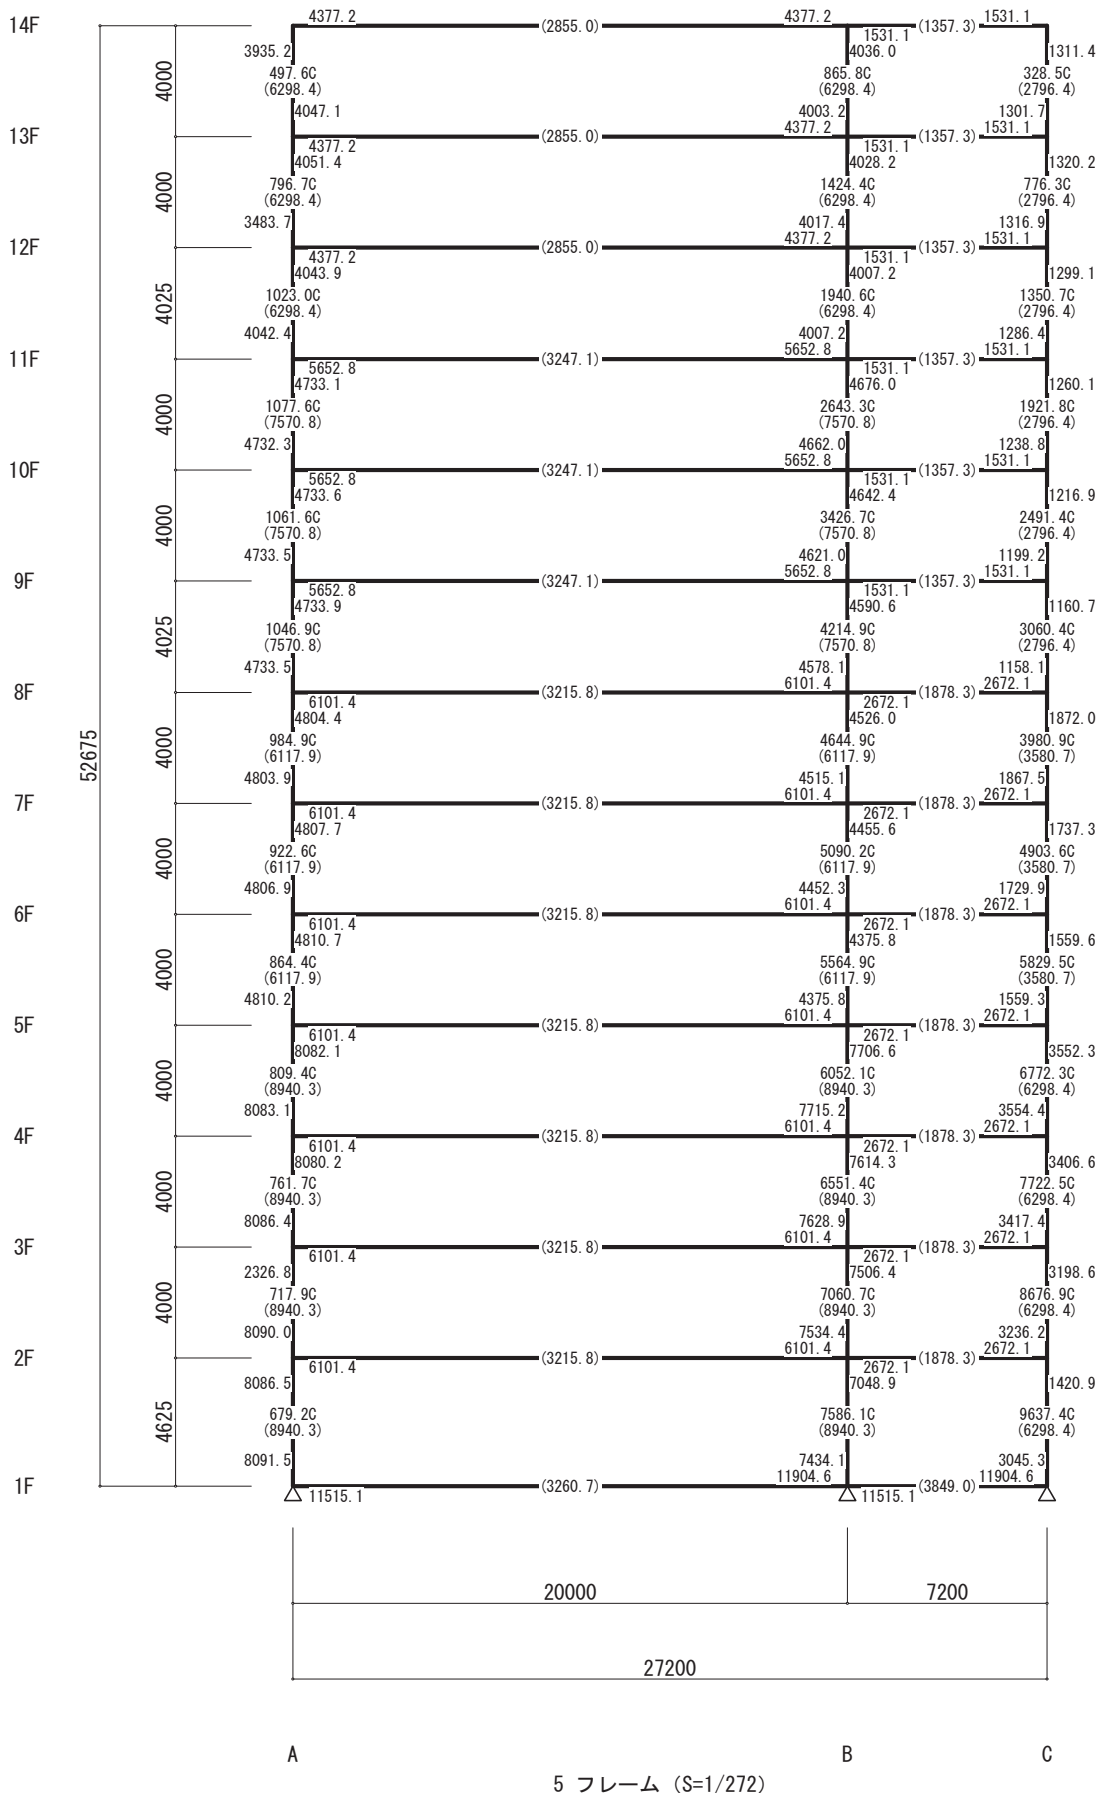


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

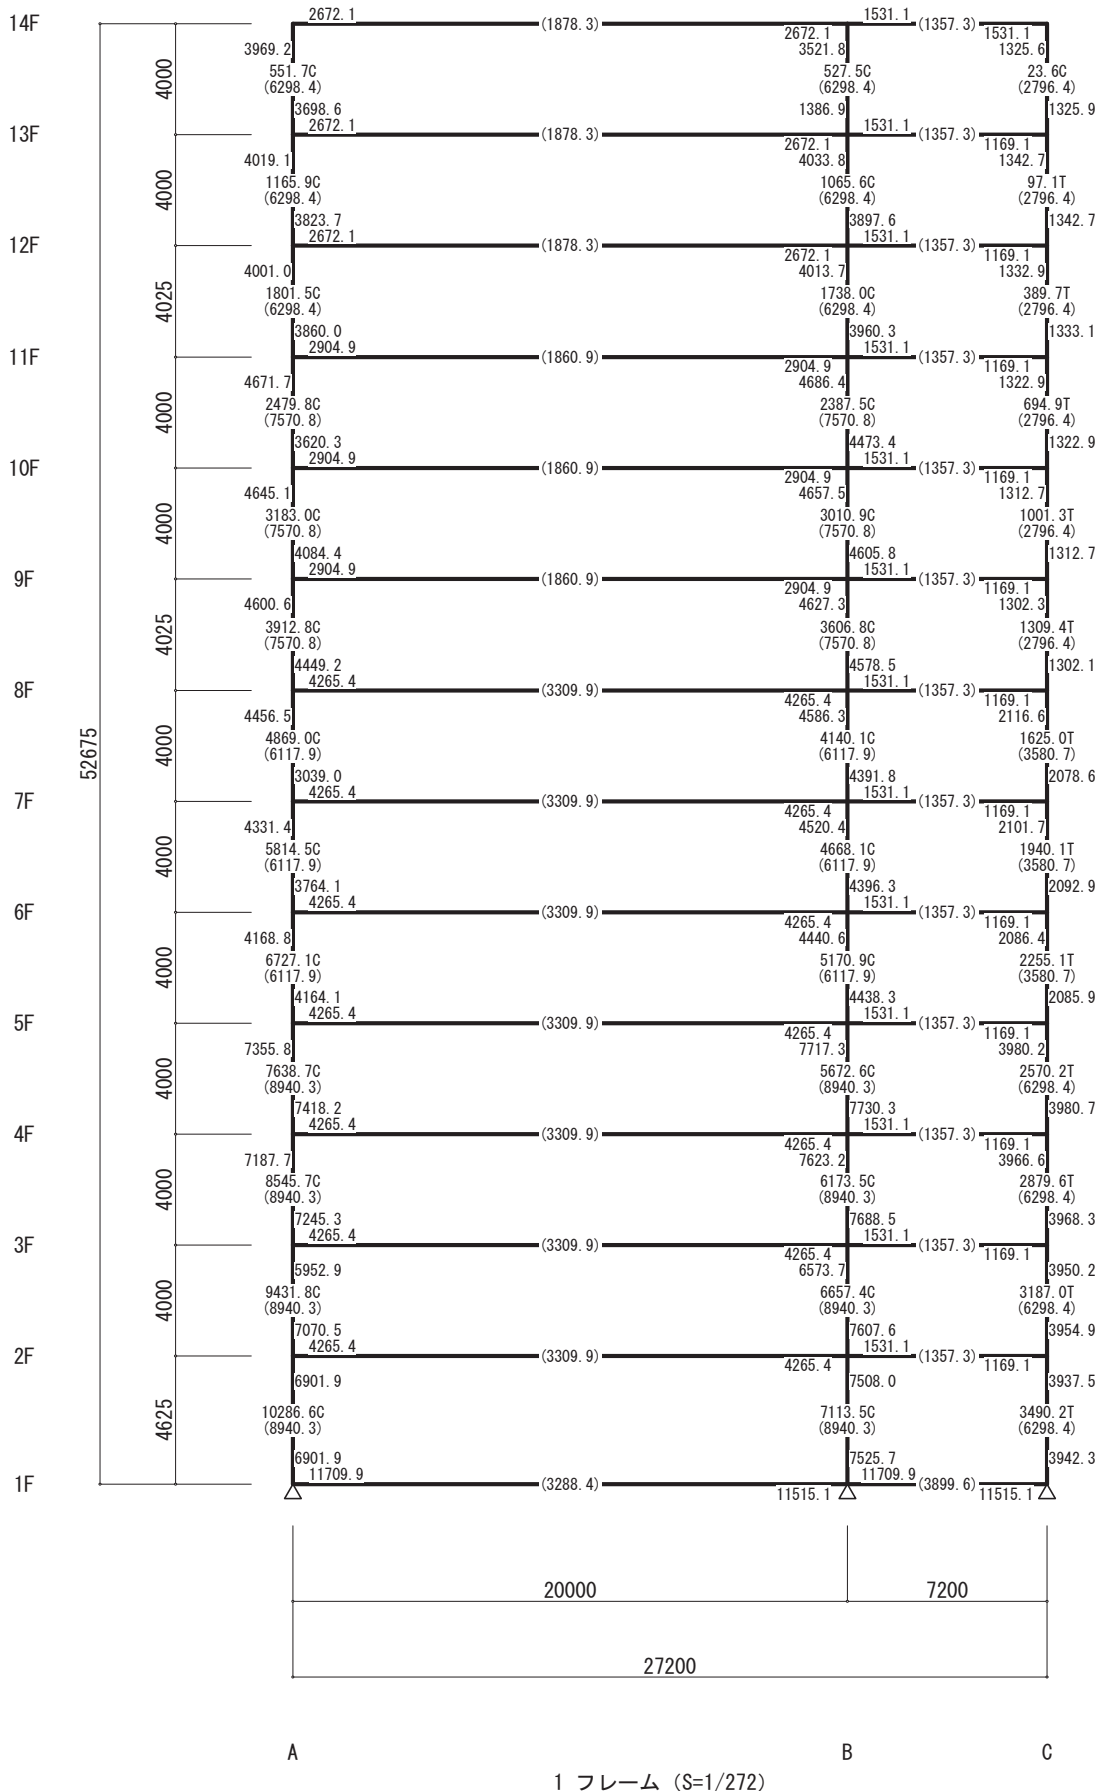


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

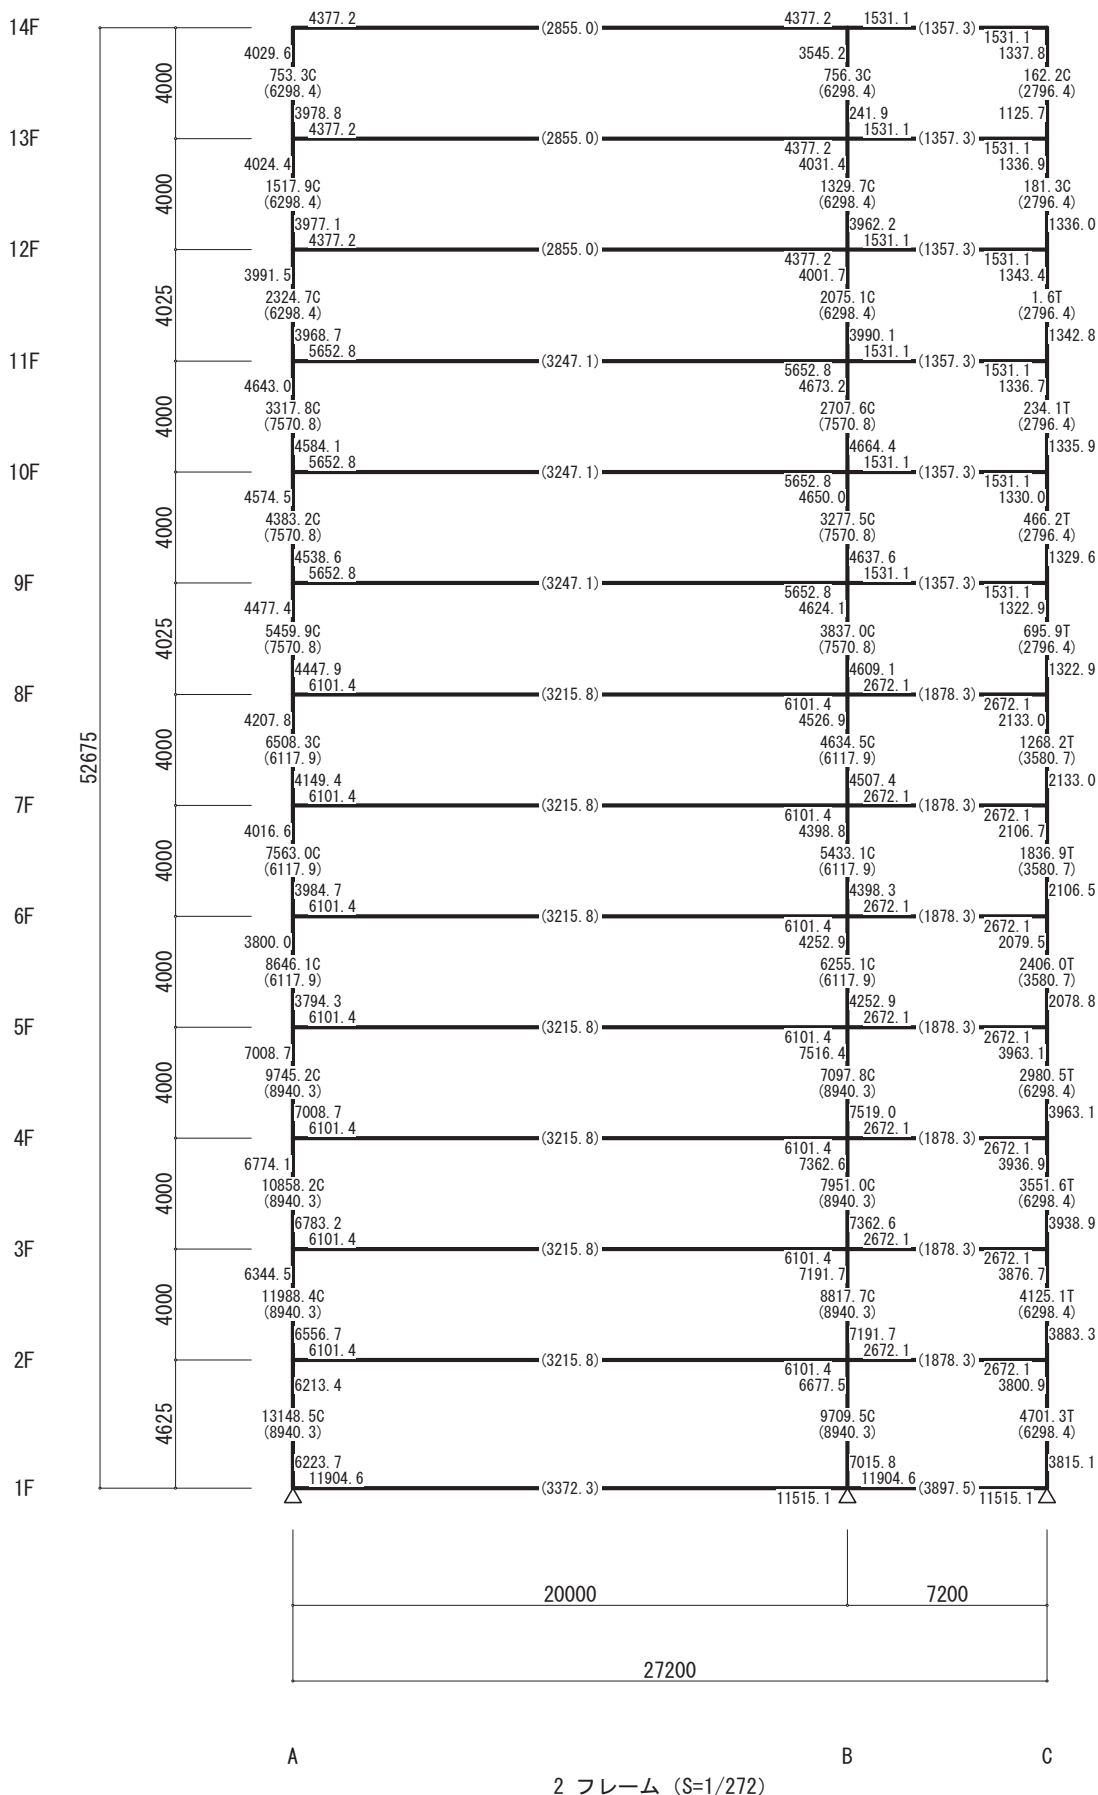


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

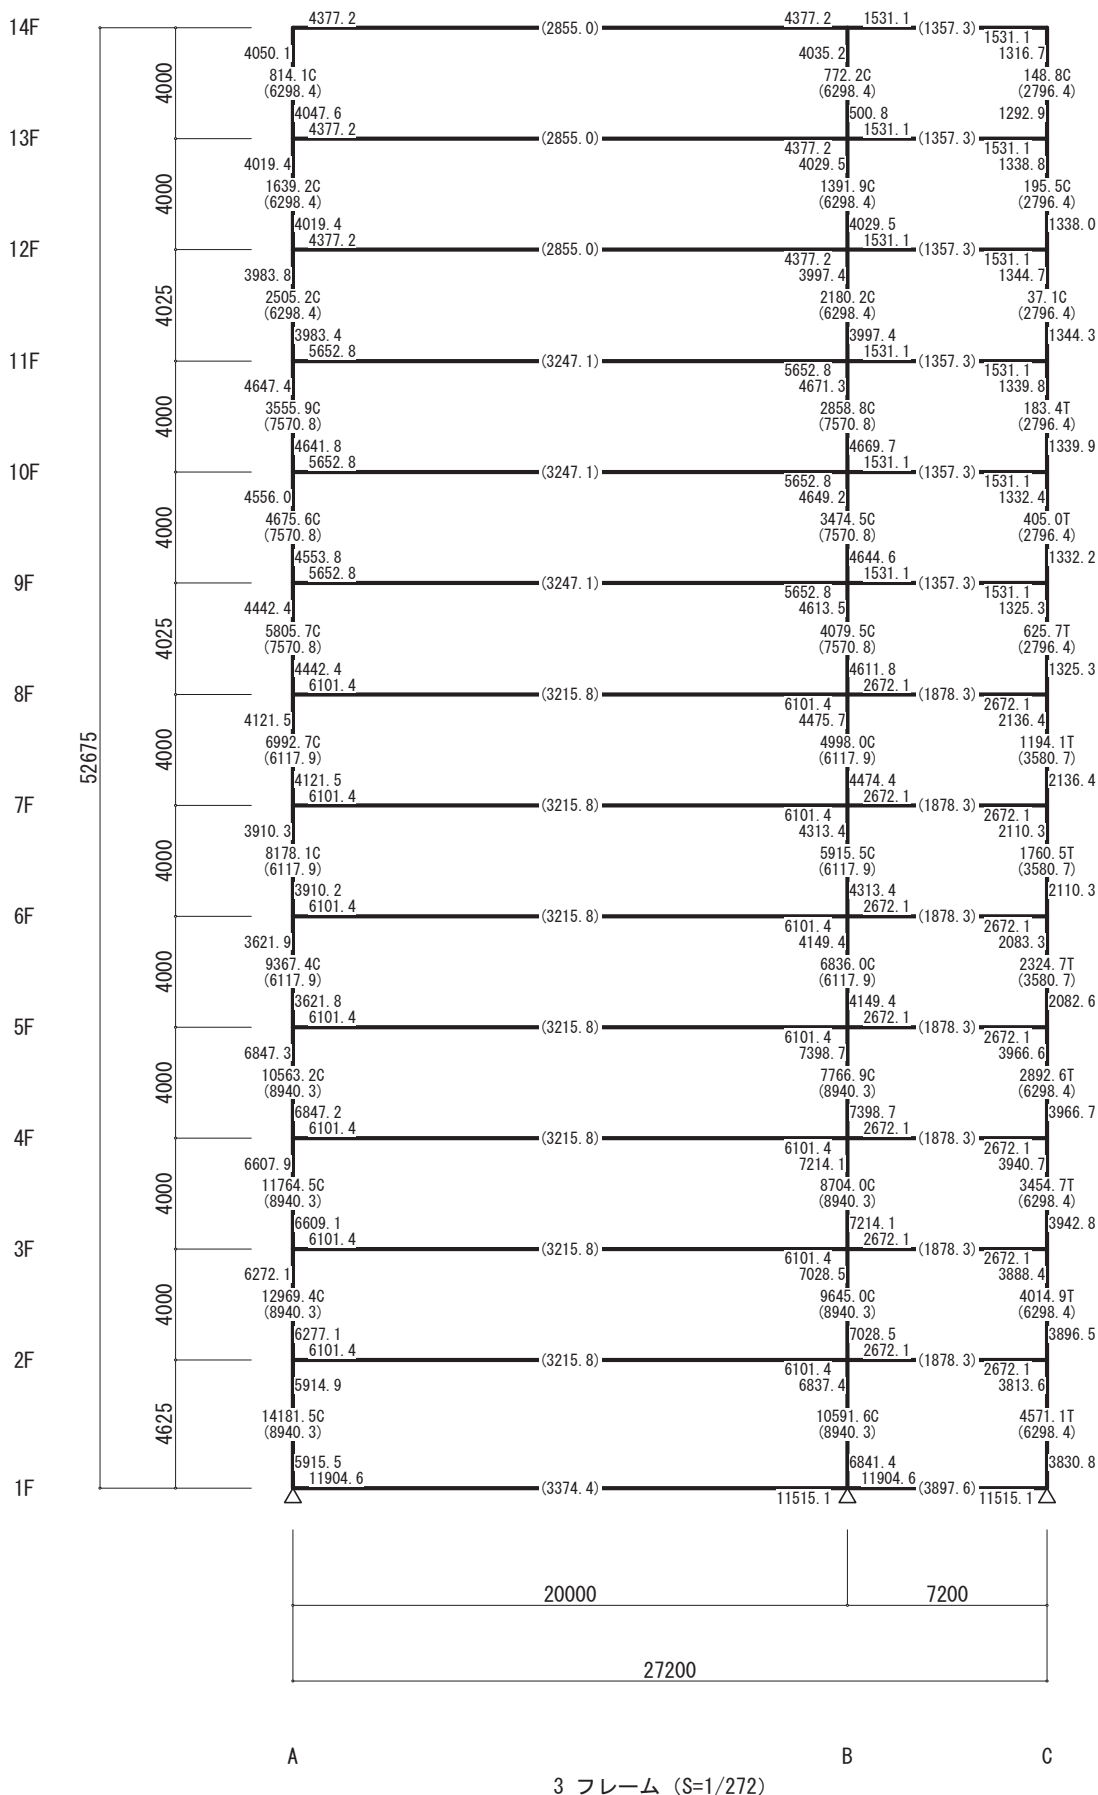


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

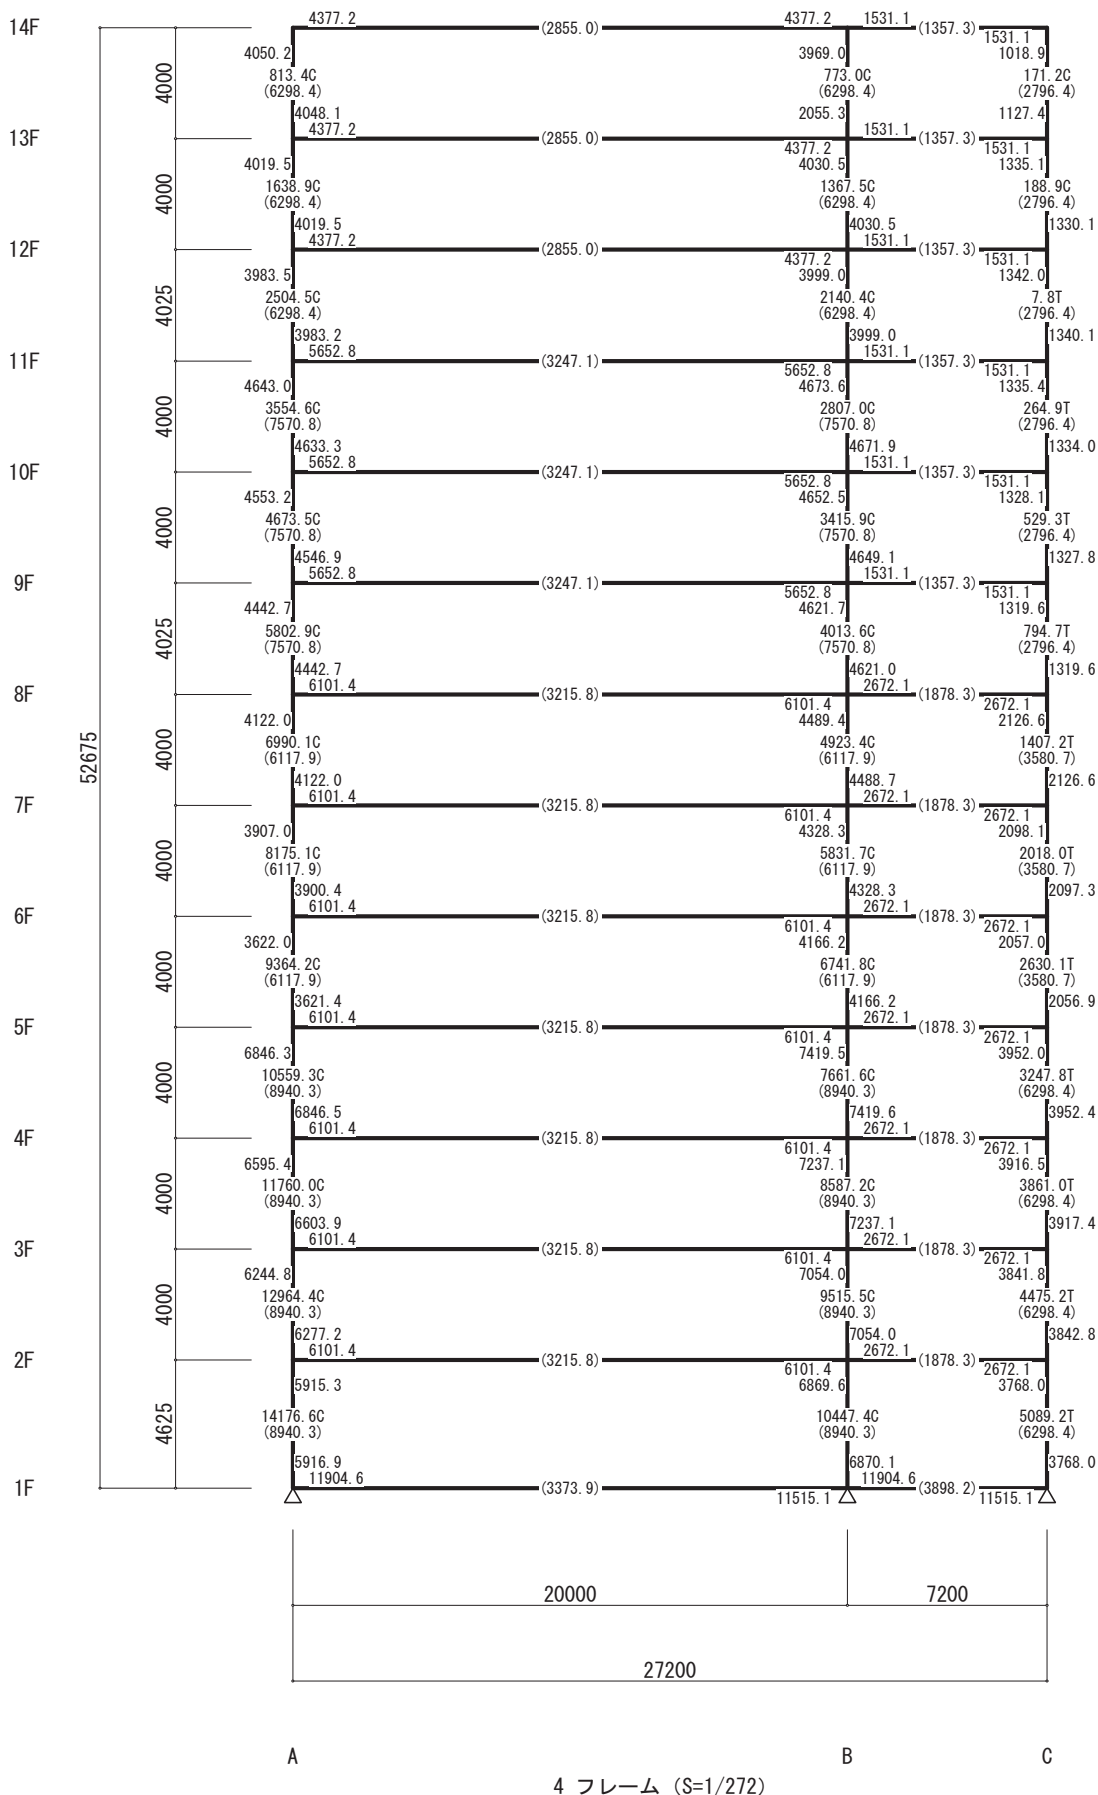


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

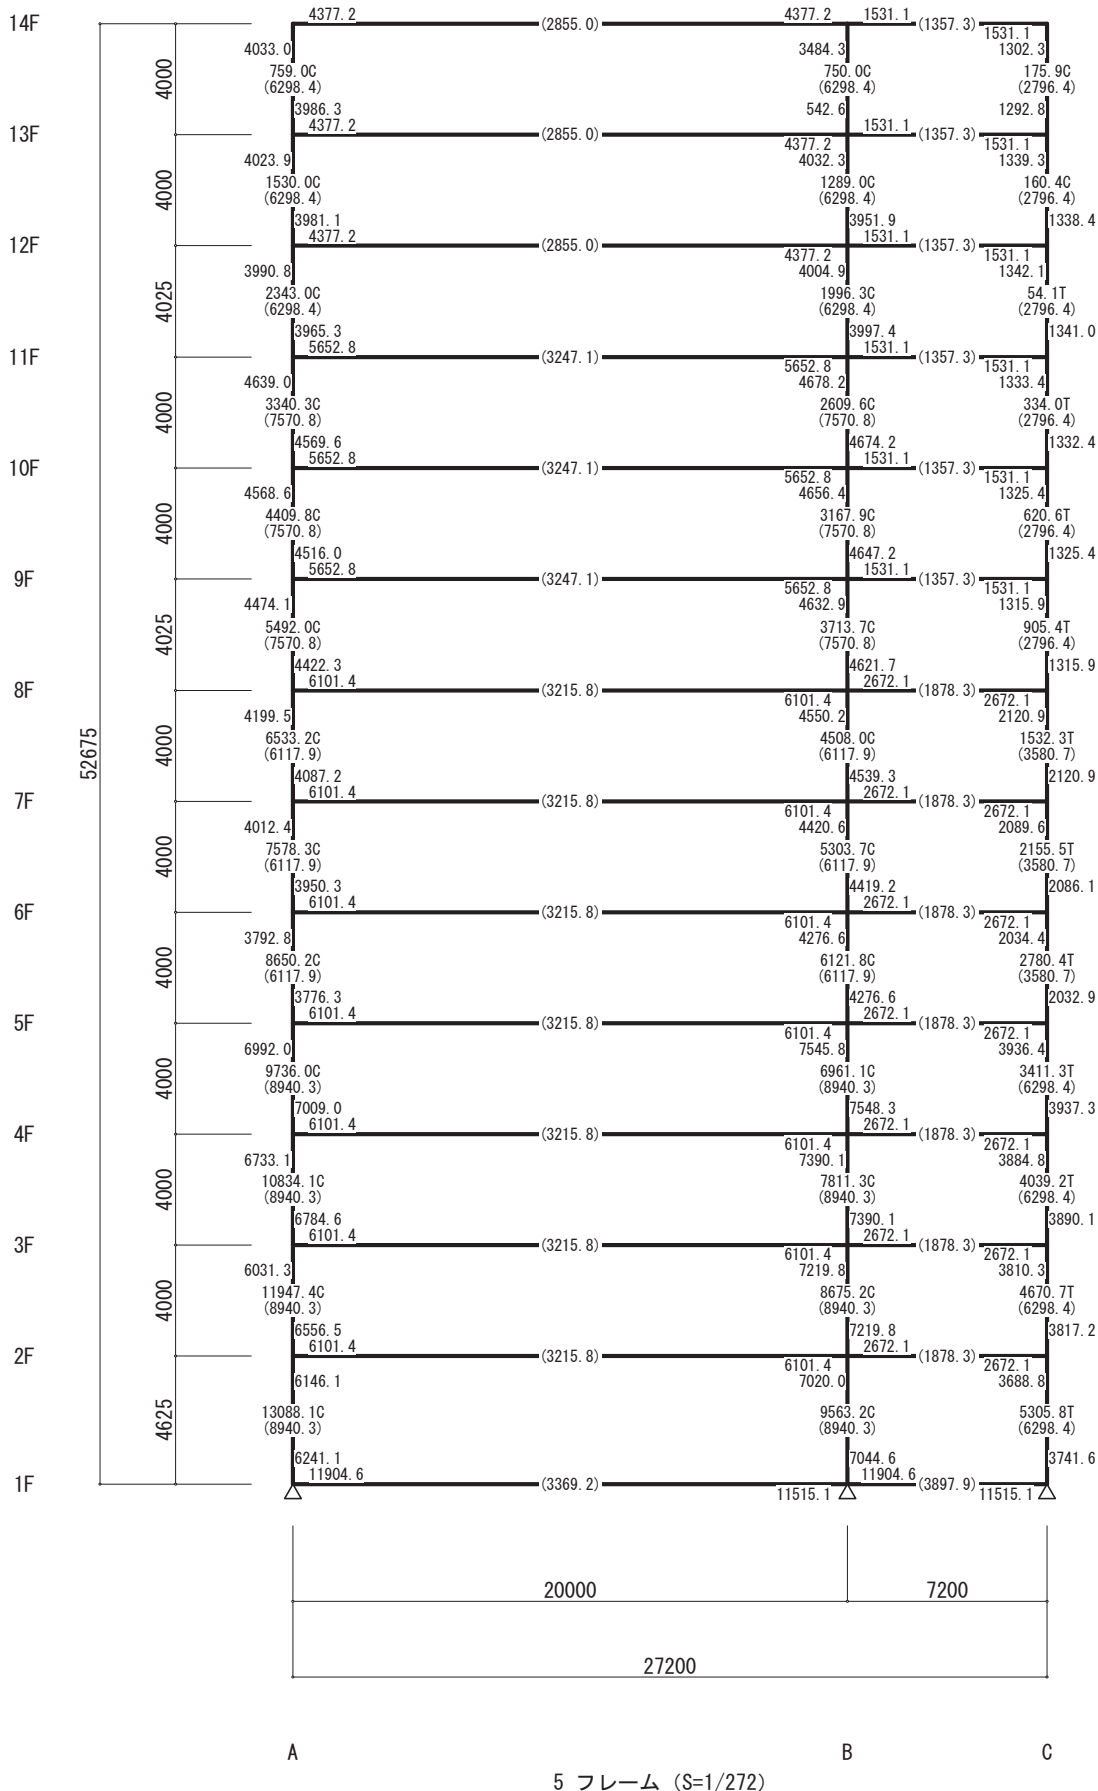

終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

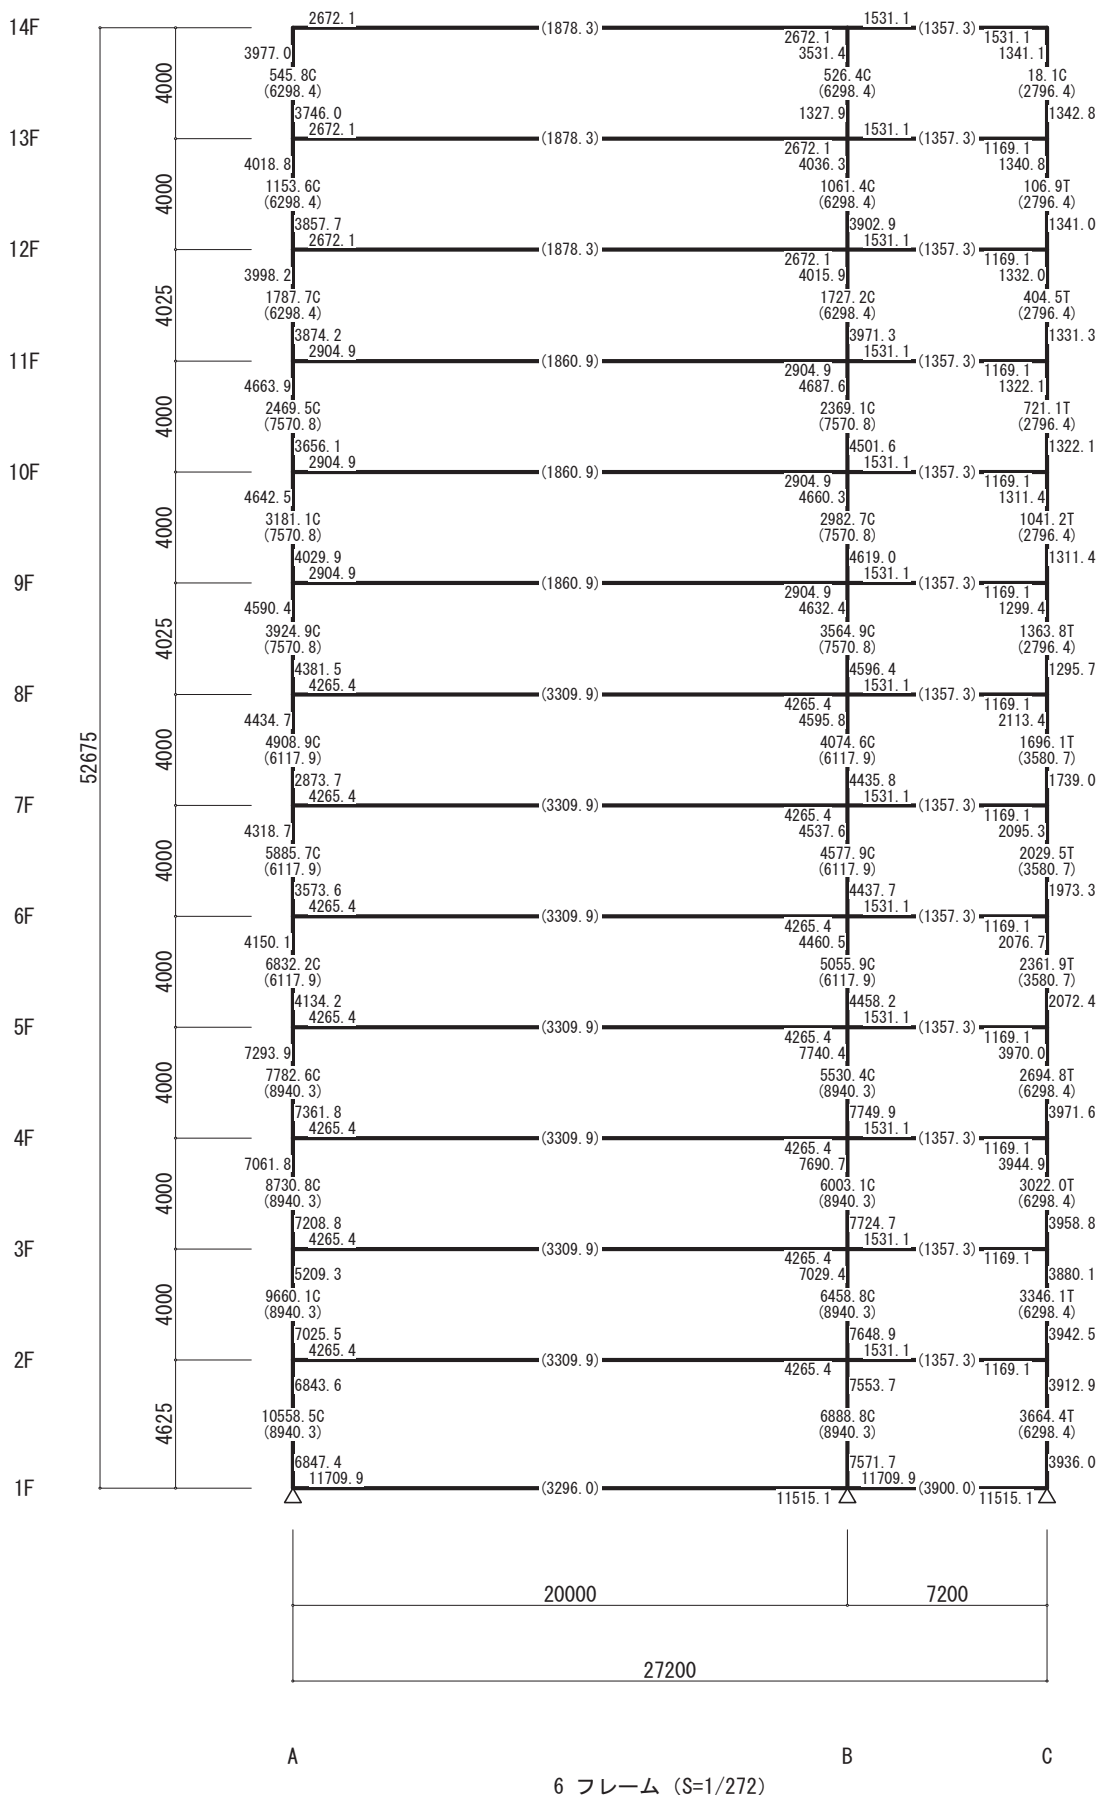


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

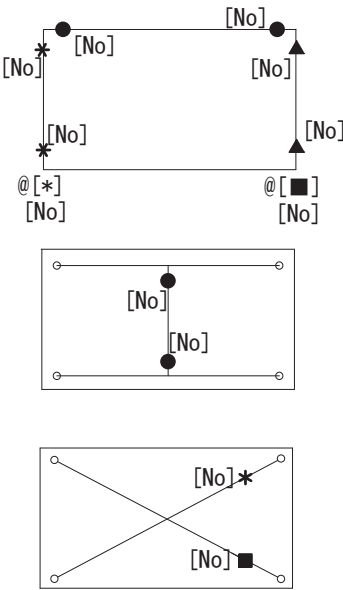


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

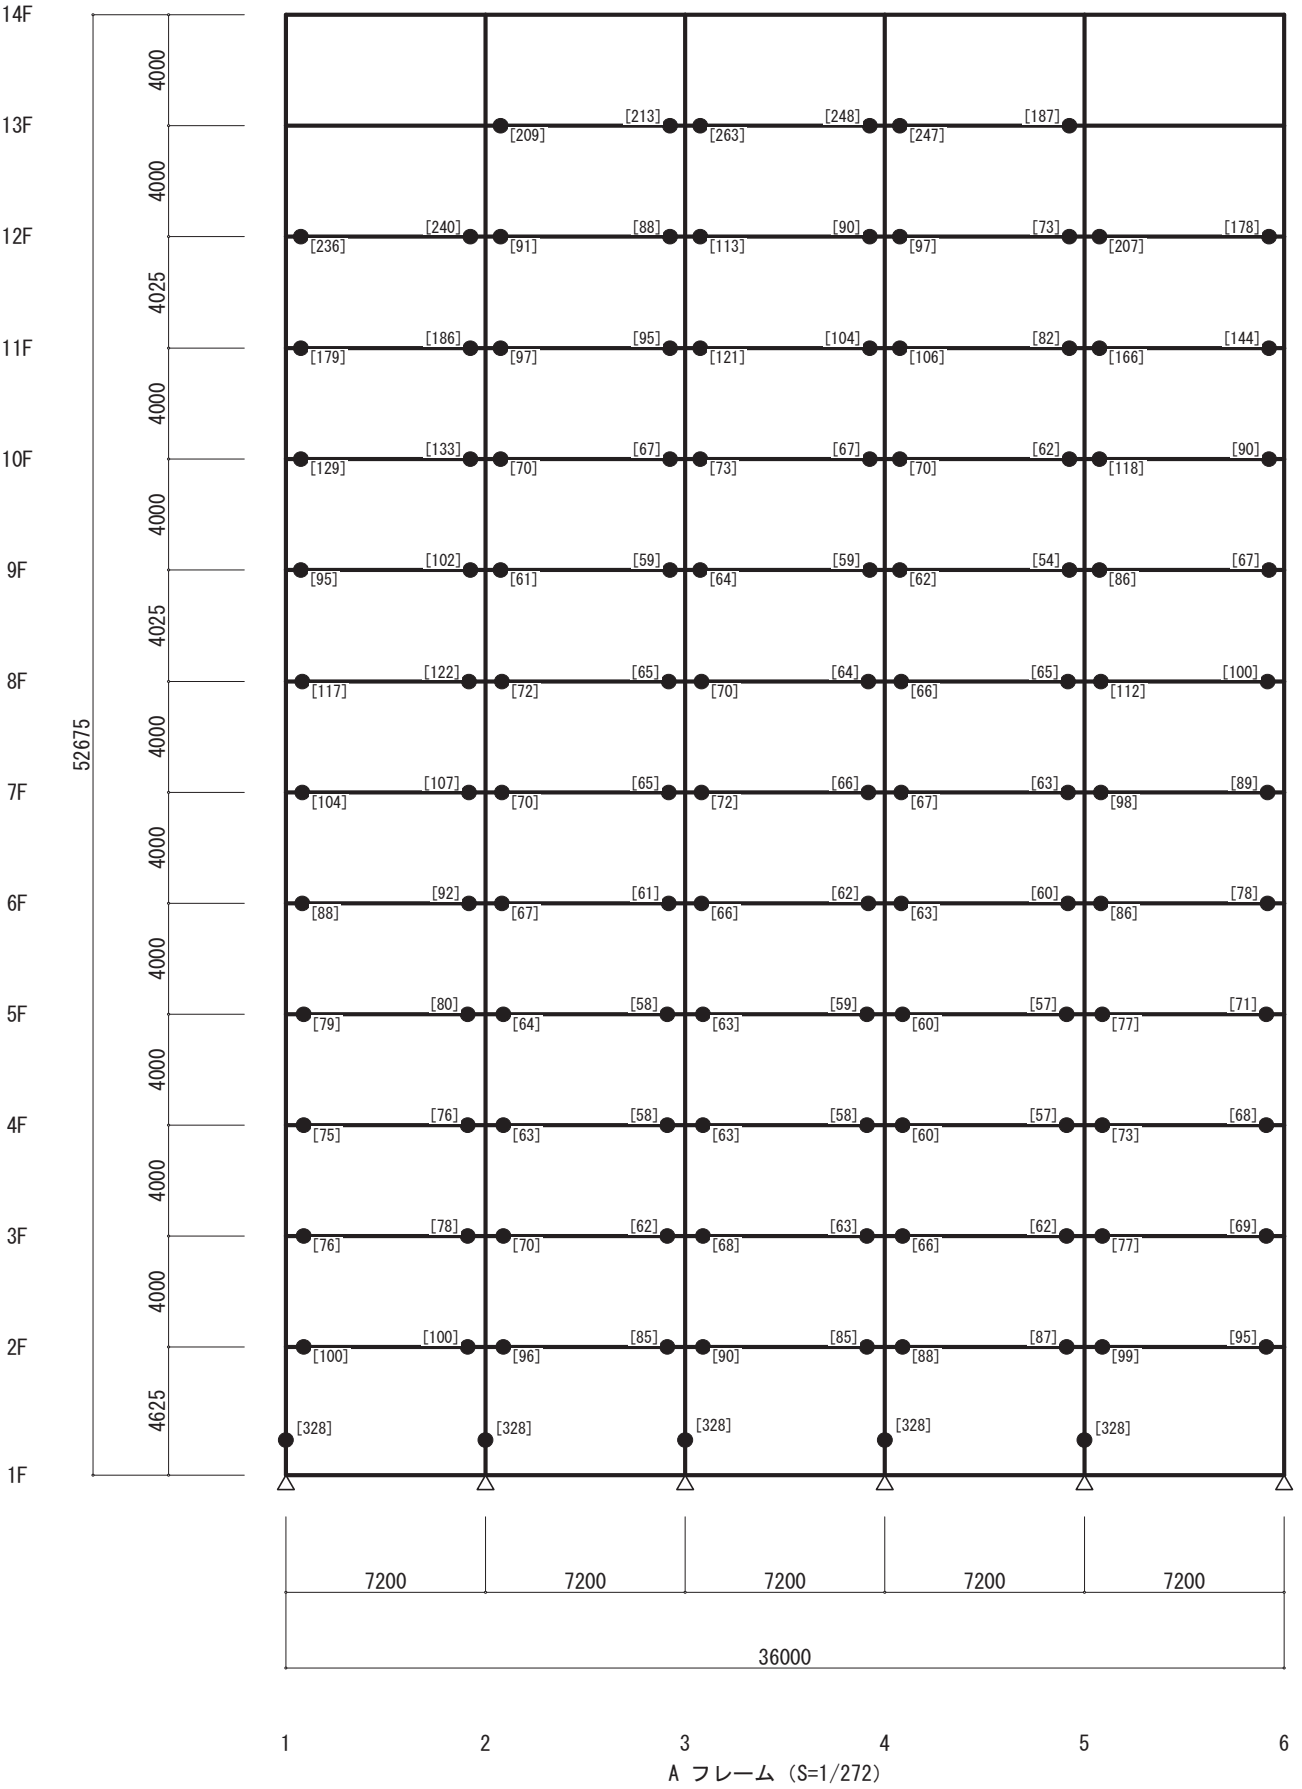


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

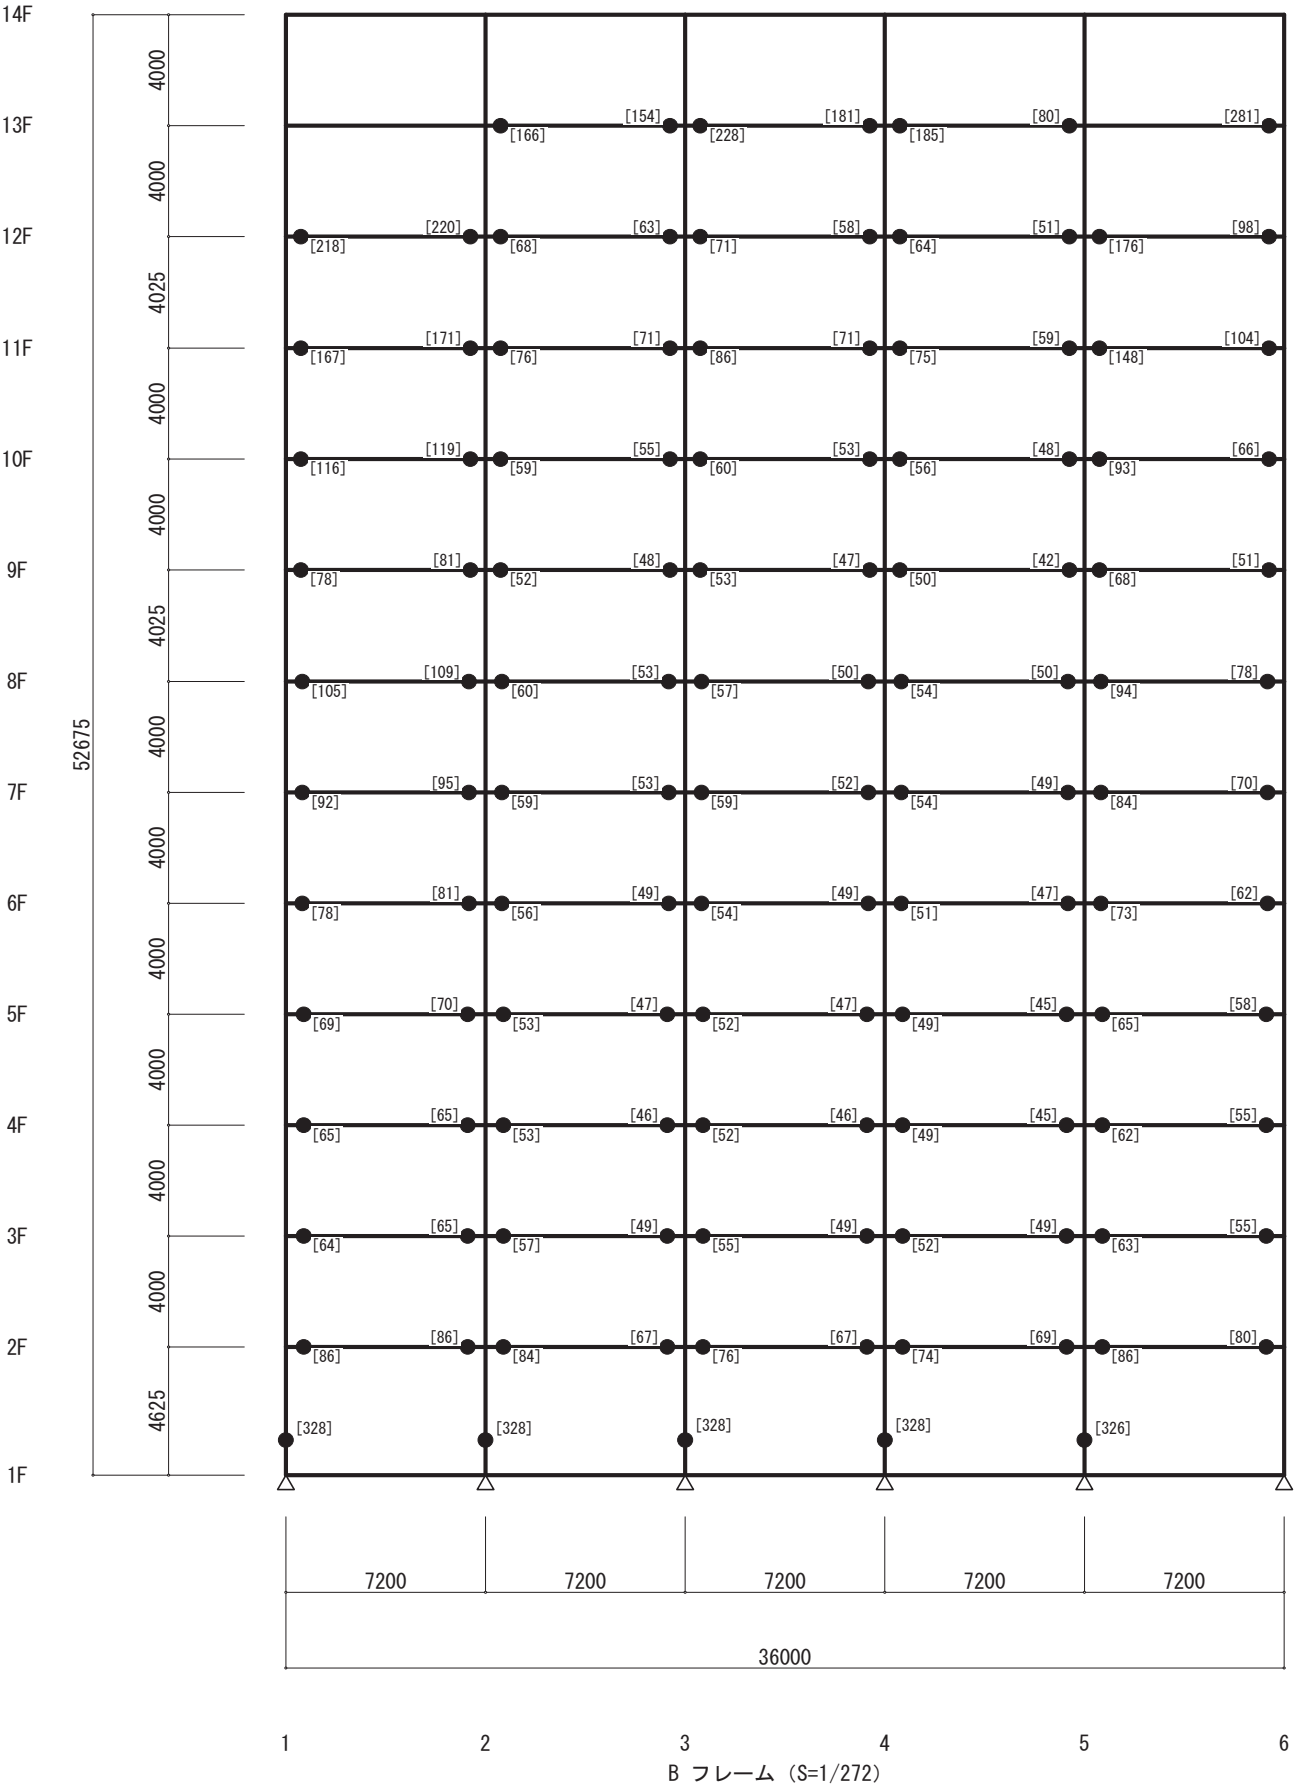


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

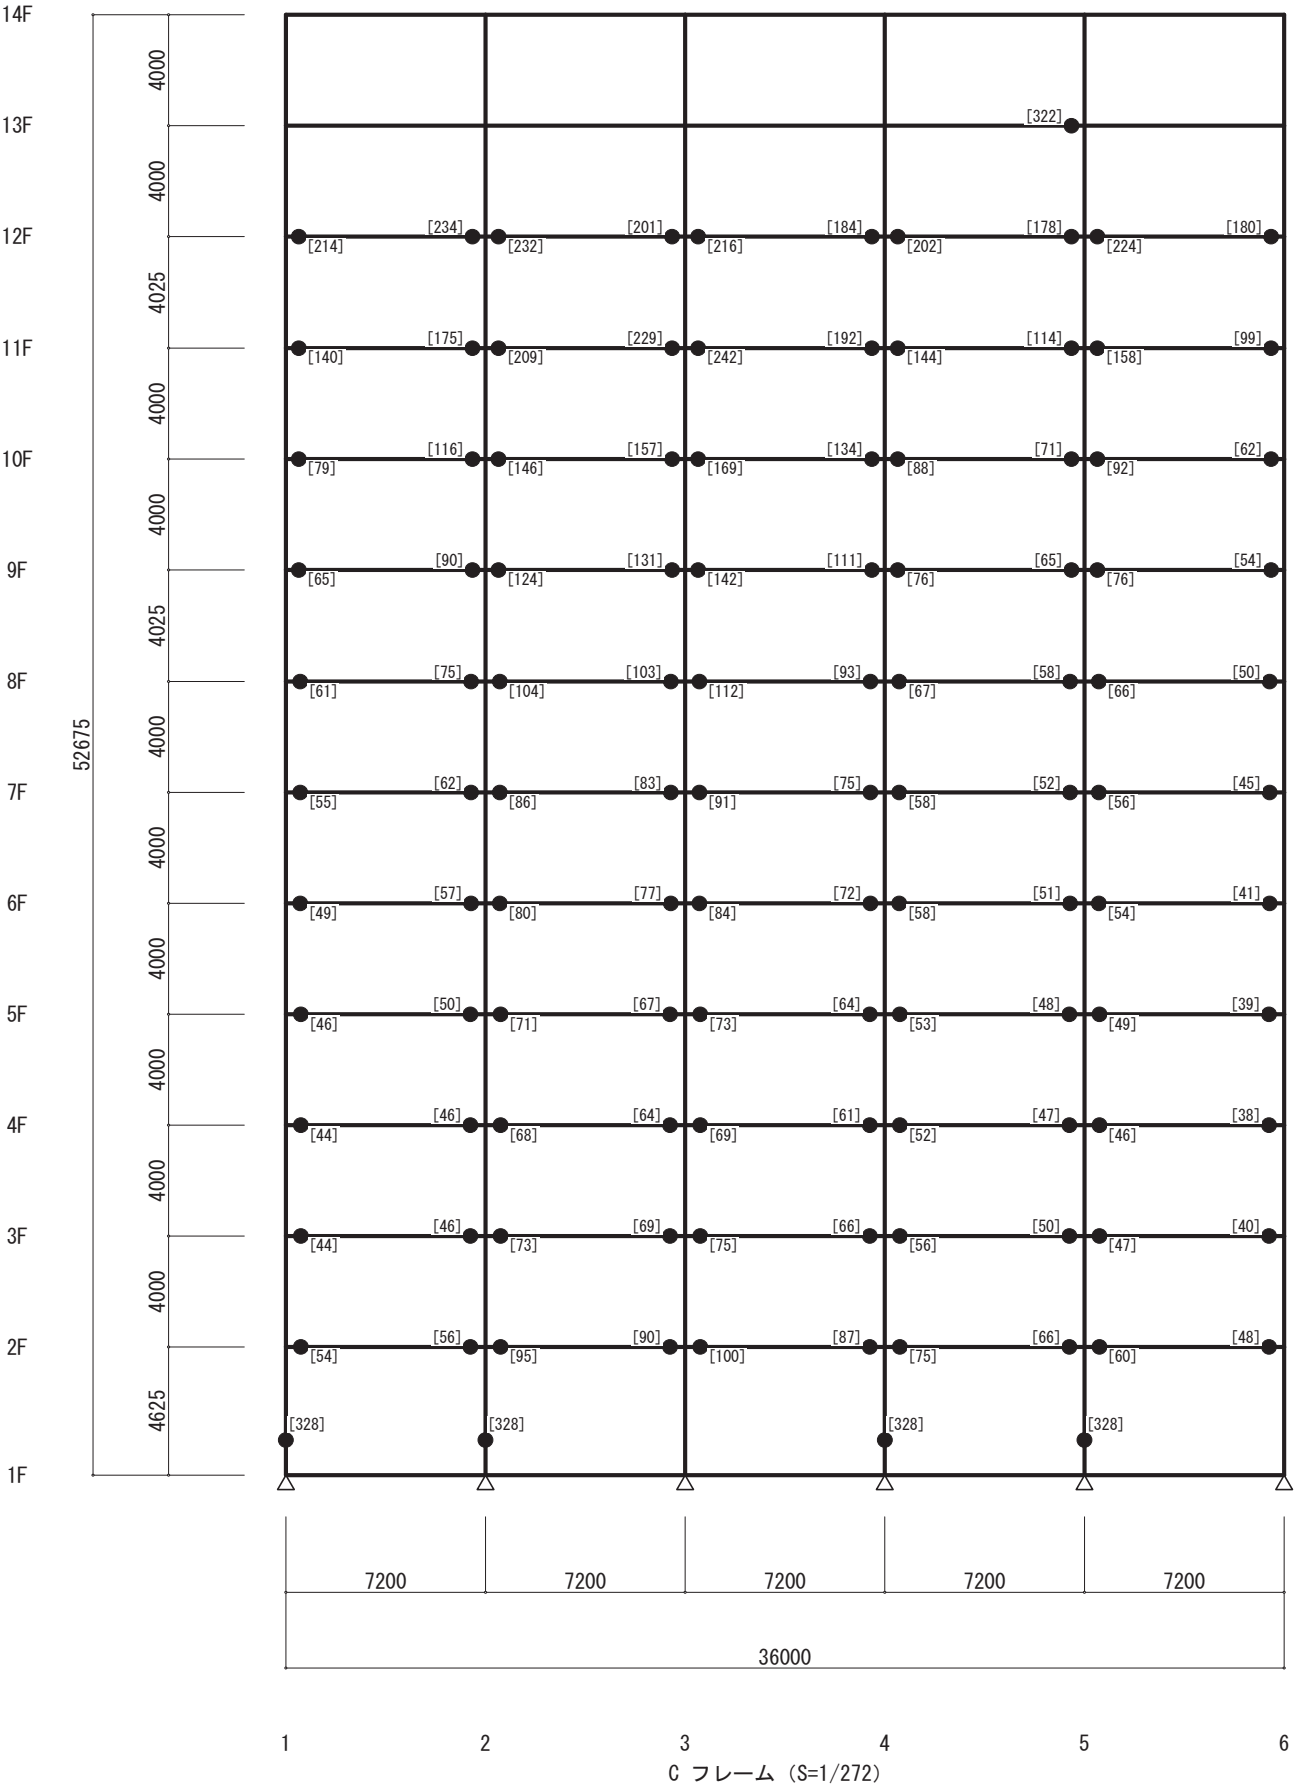


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

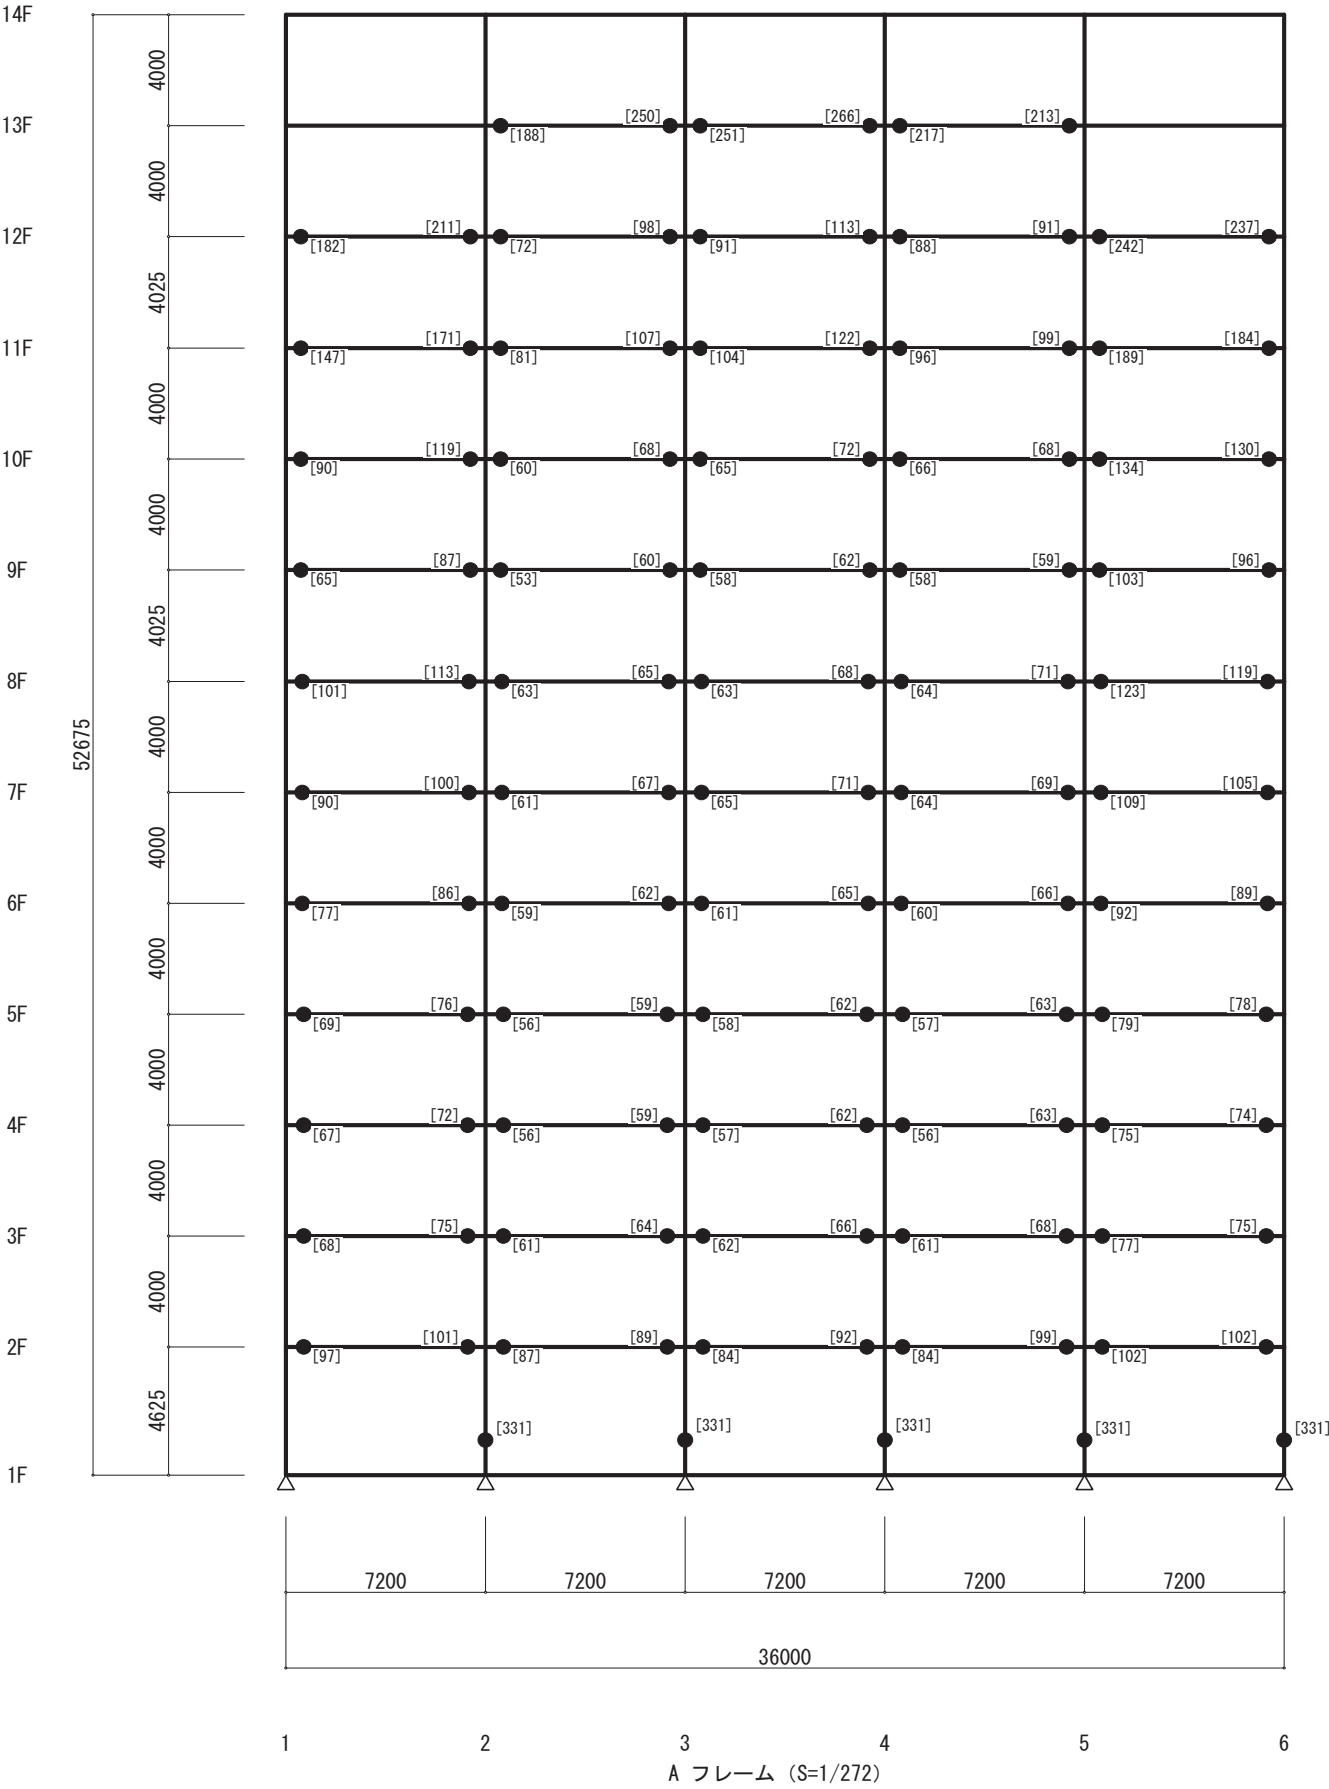


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

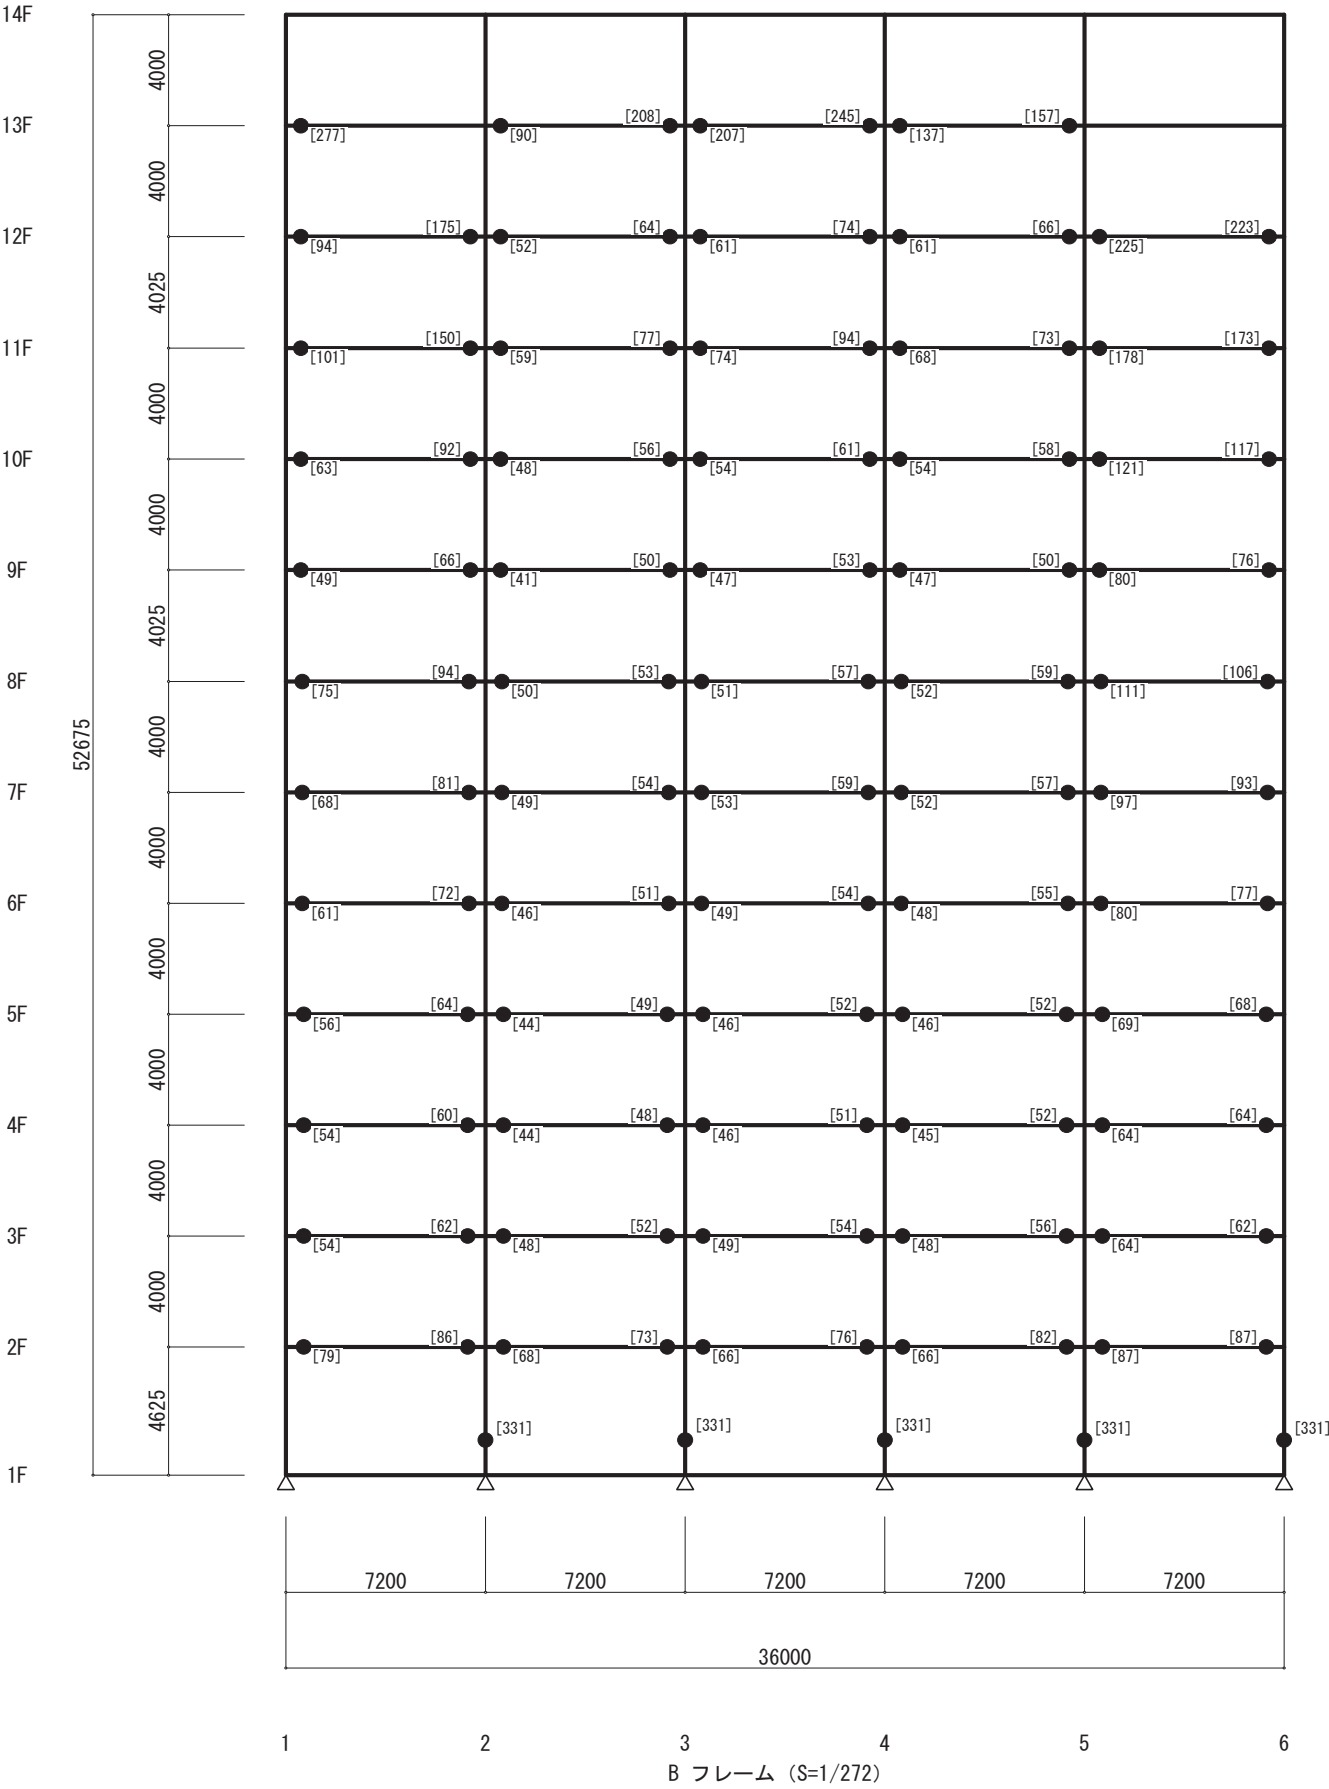


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

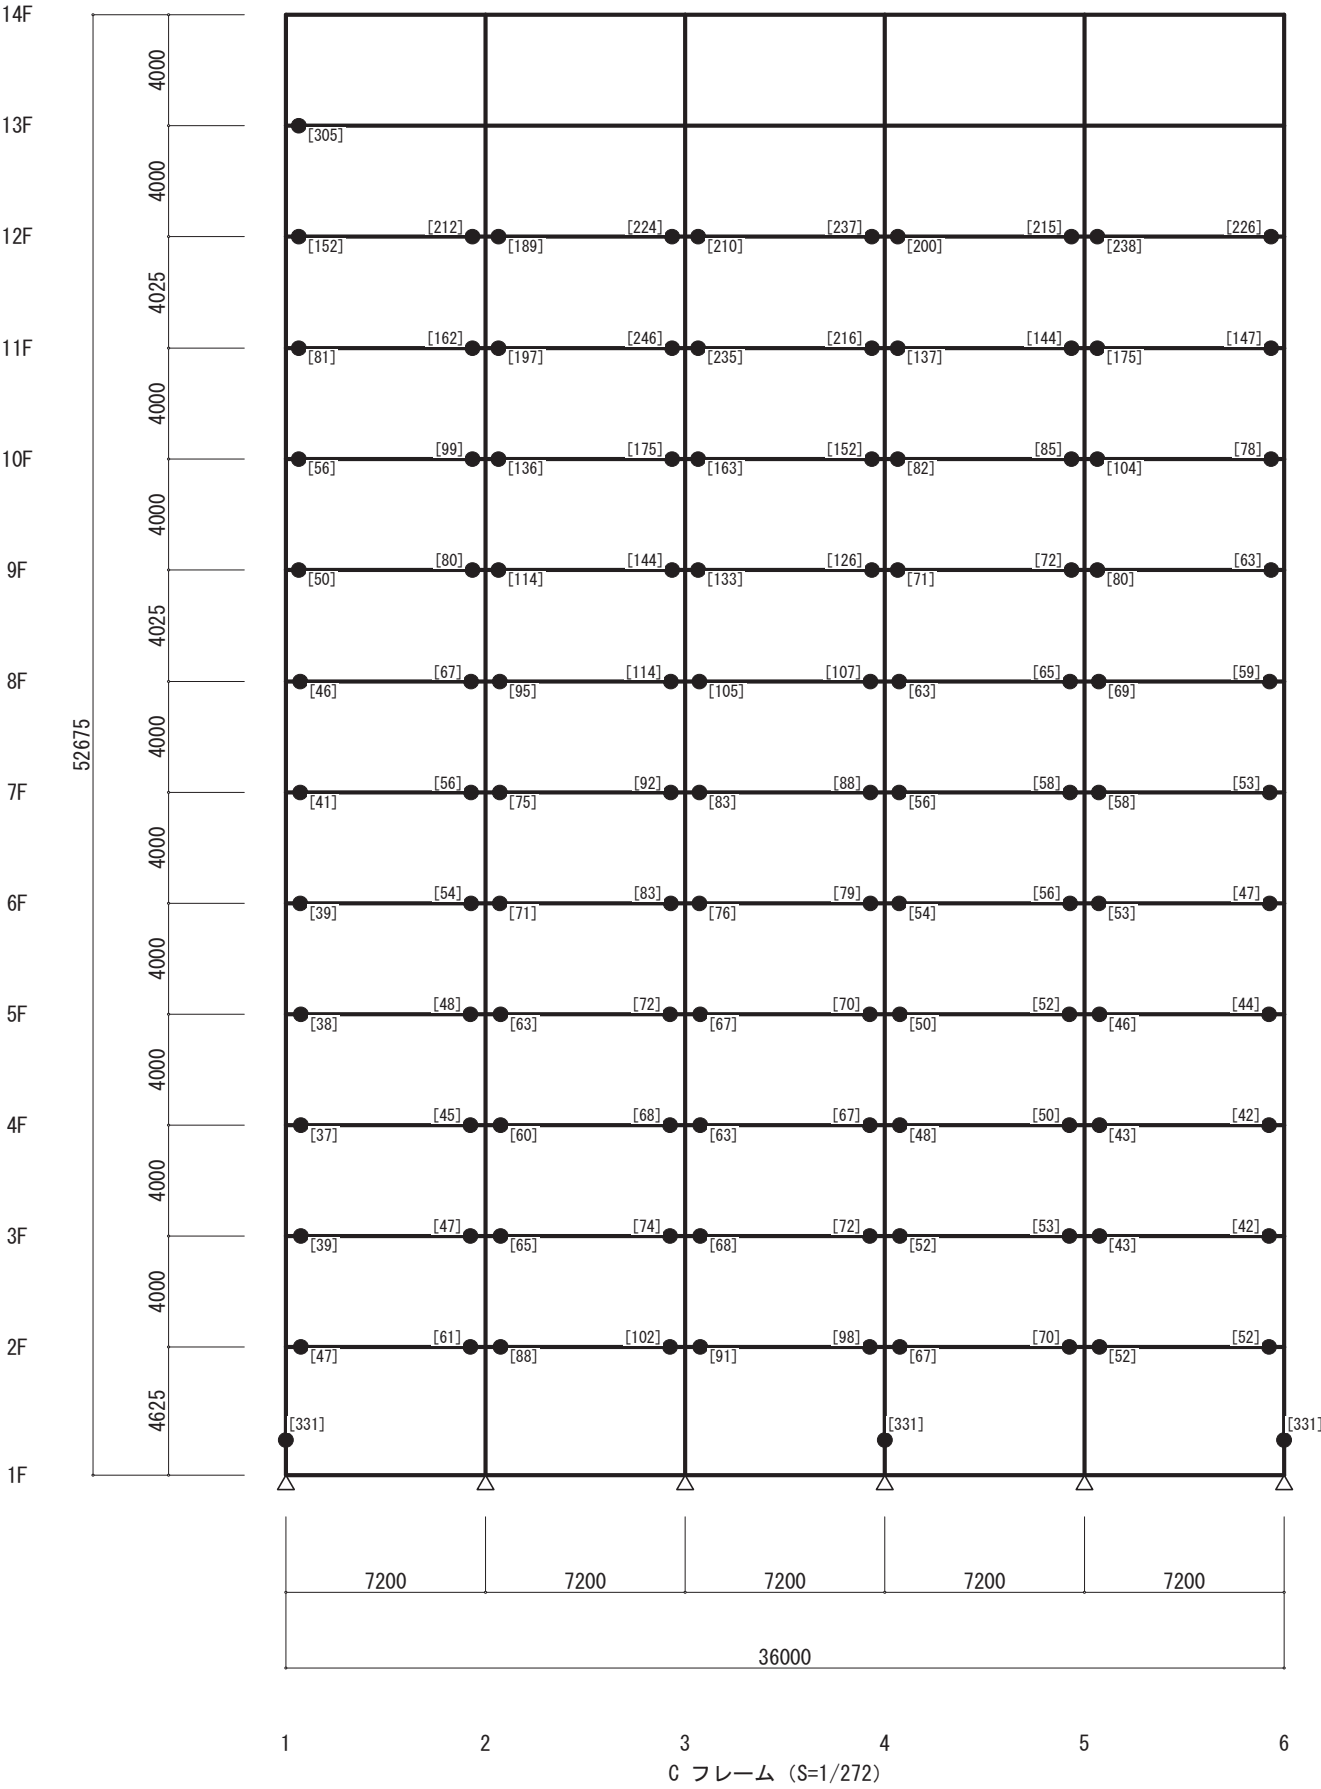


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

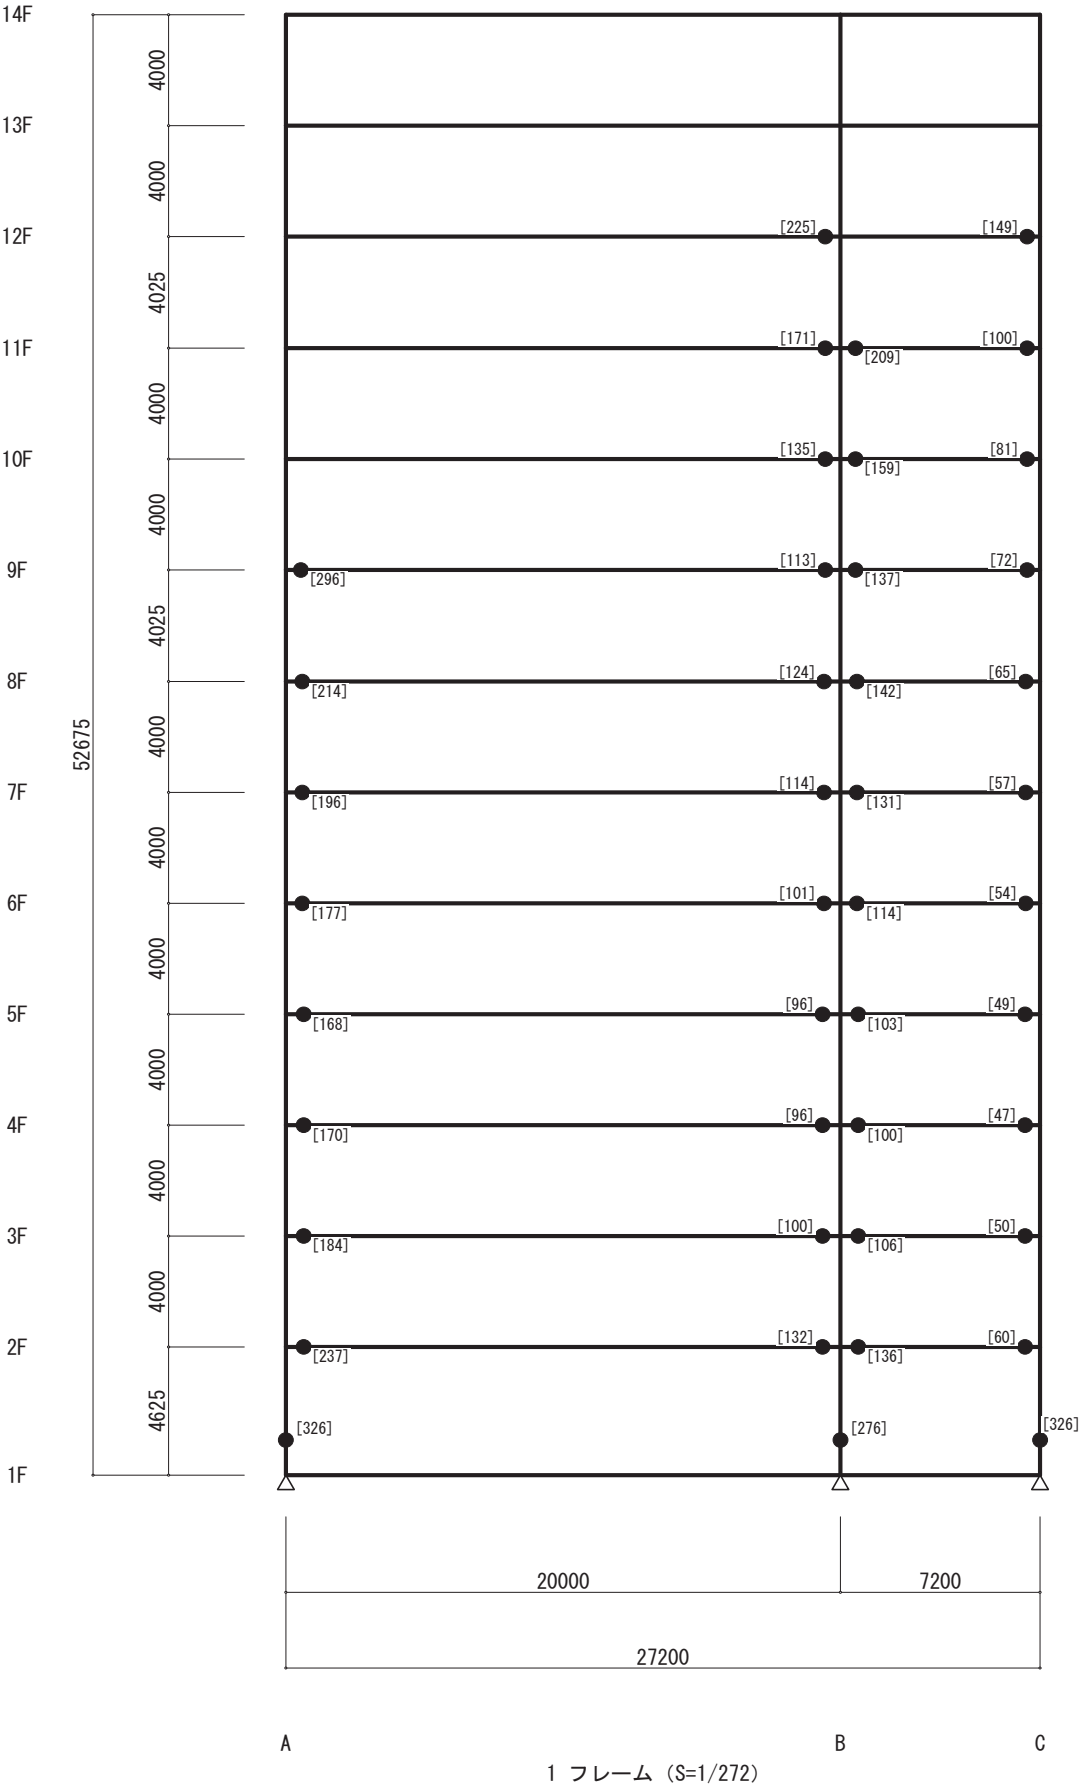


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

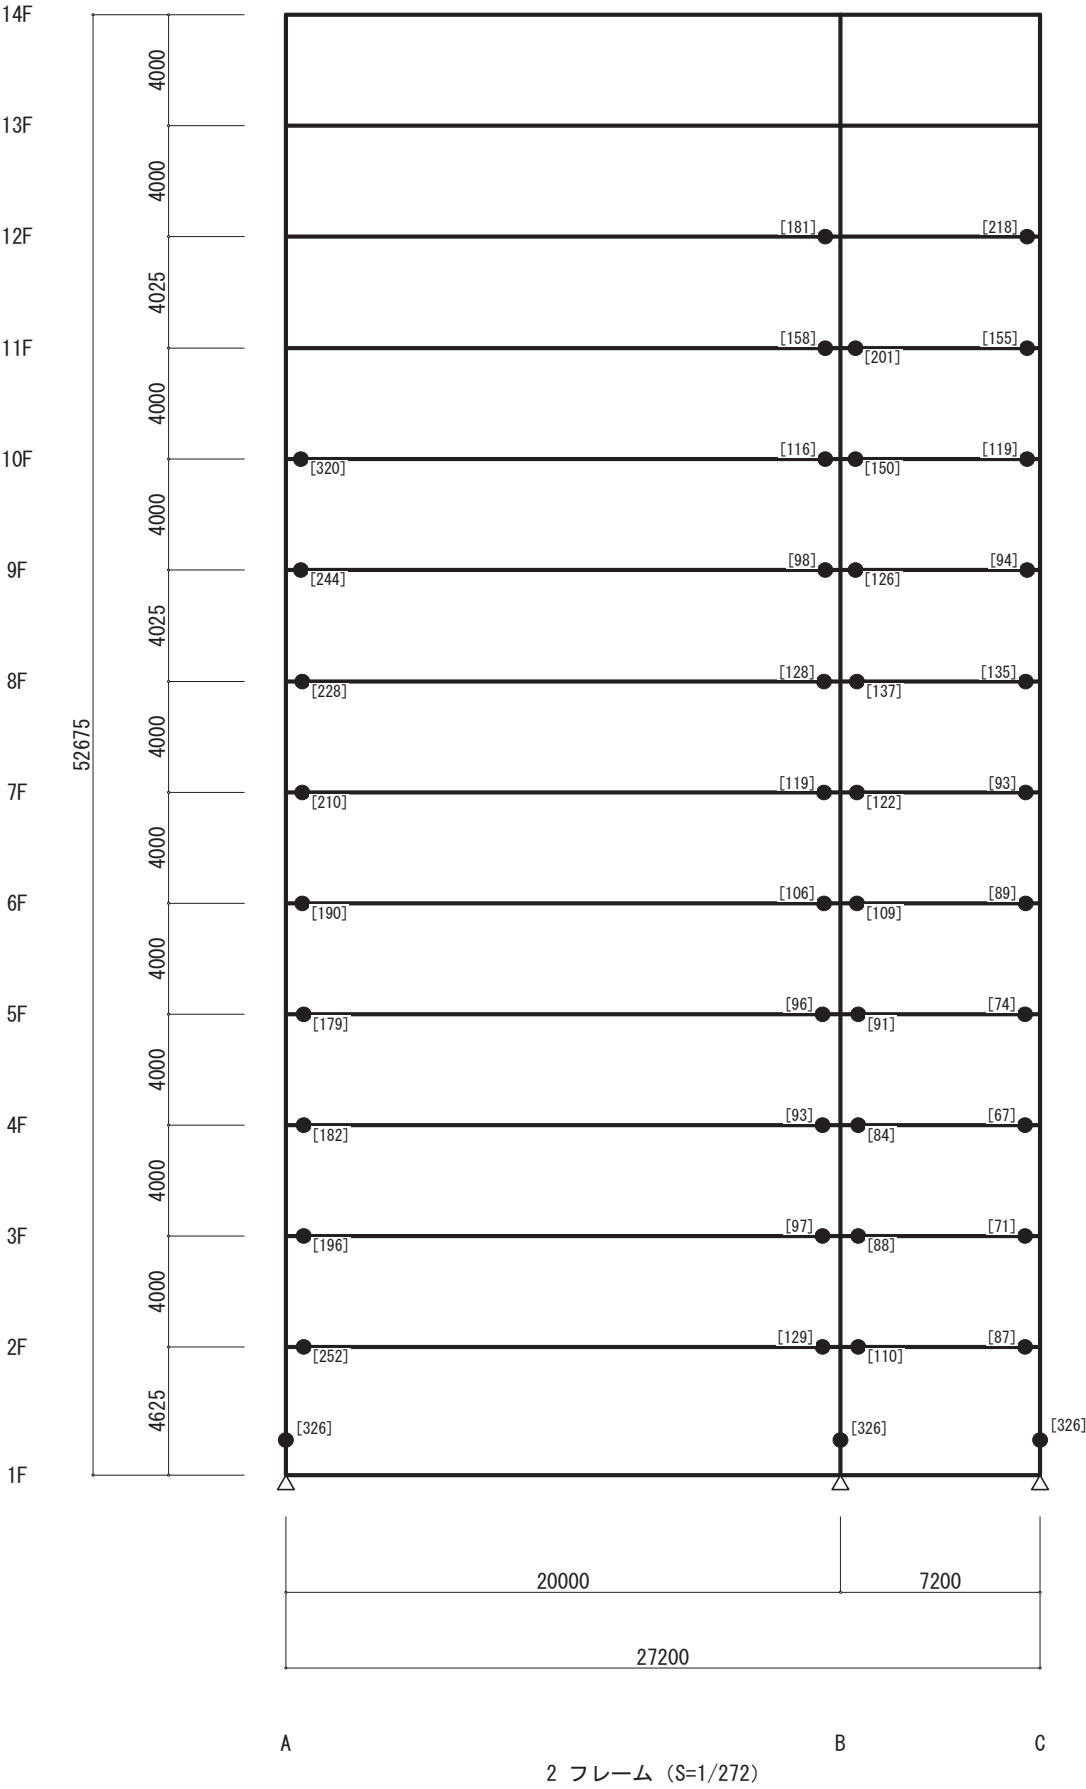


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

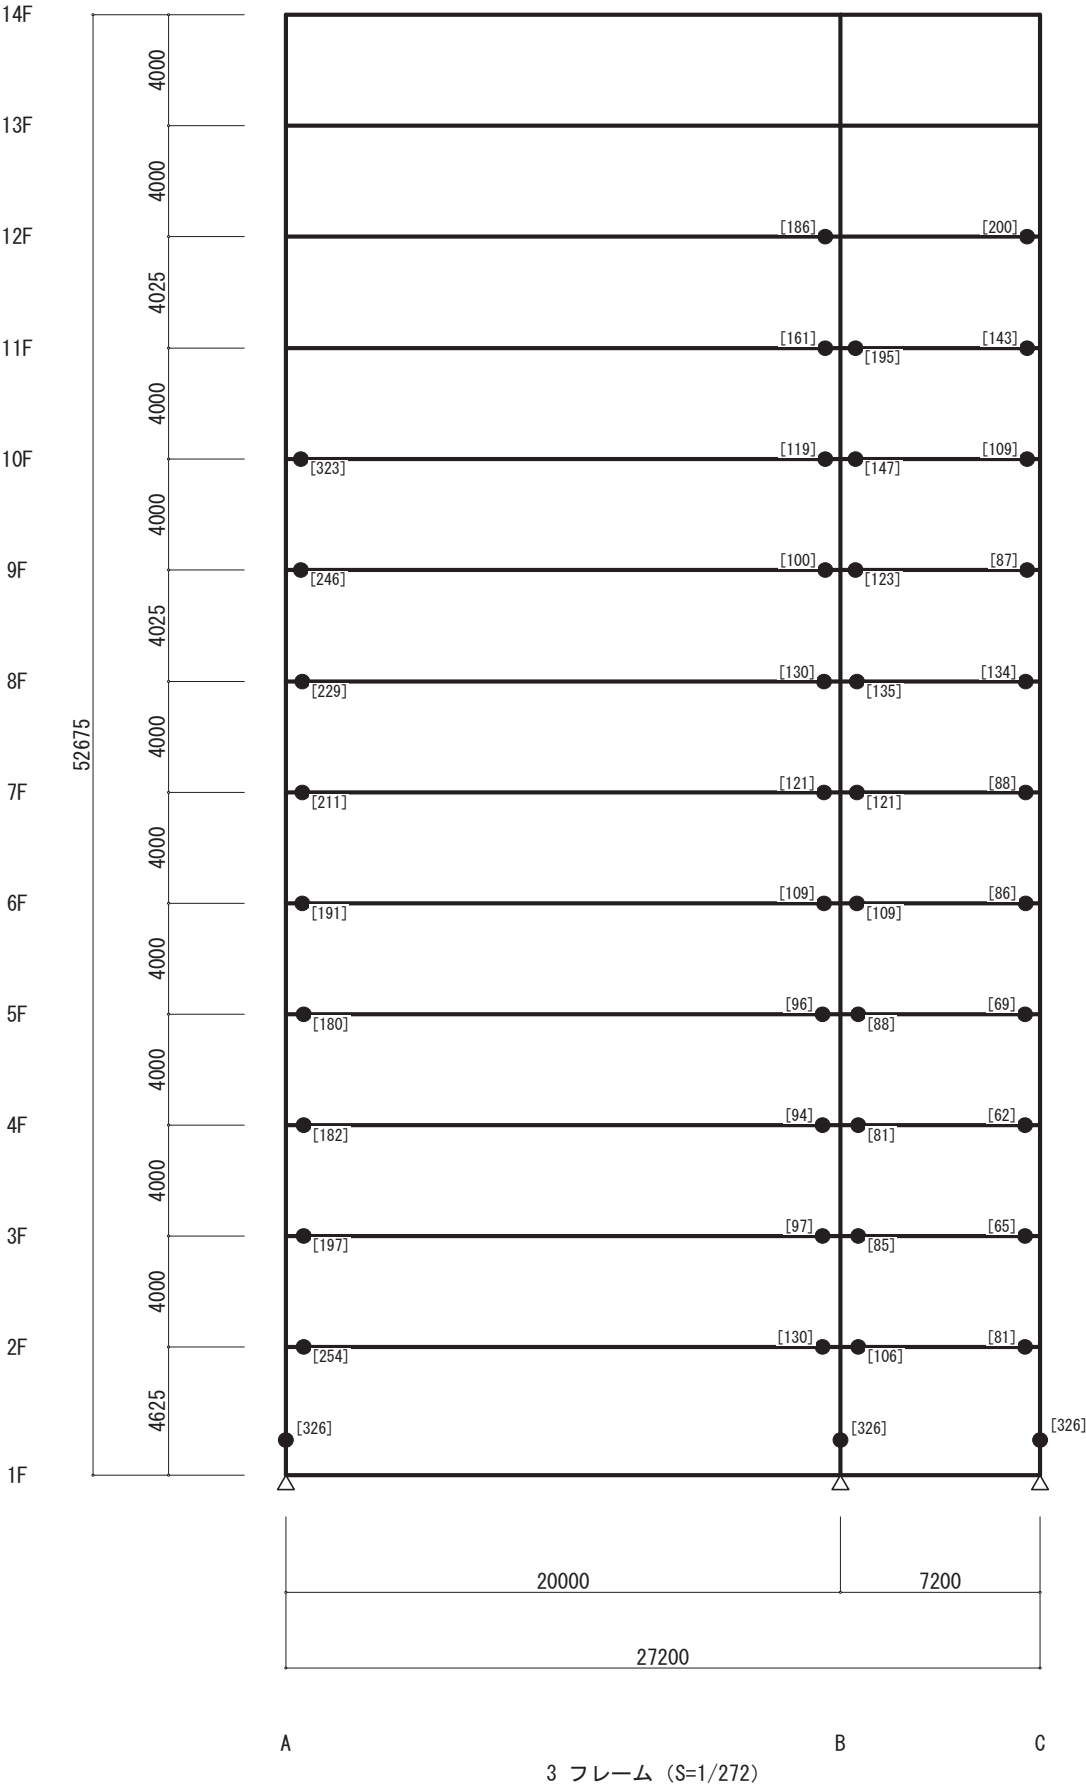


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

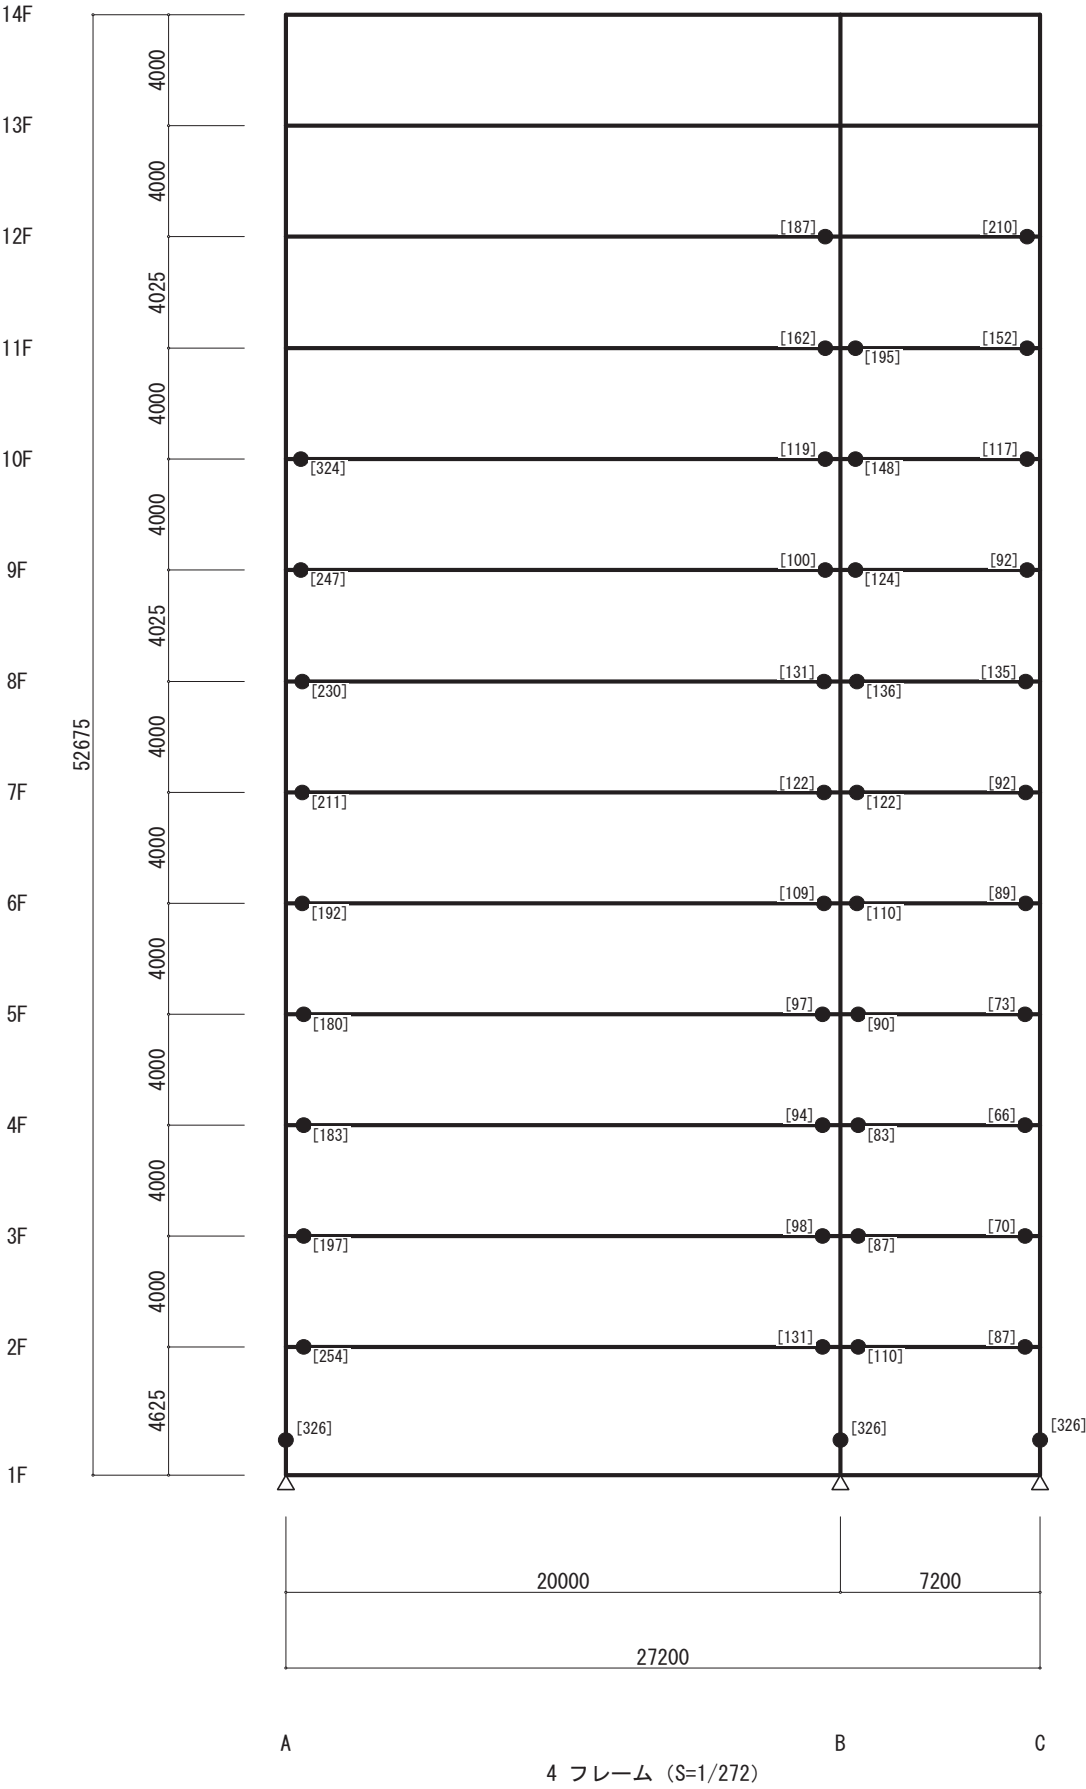


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

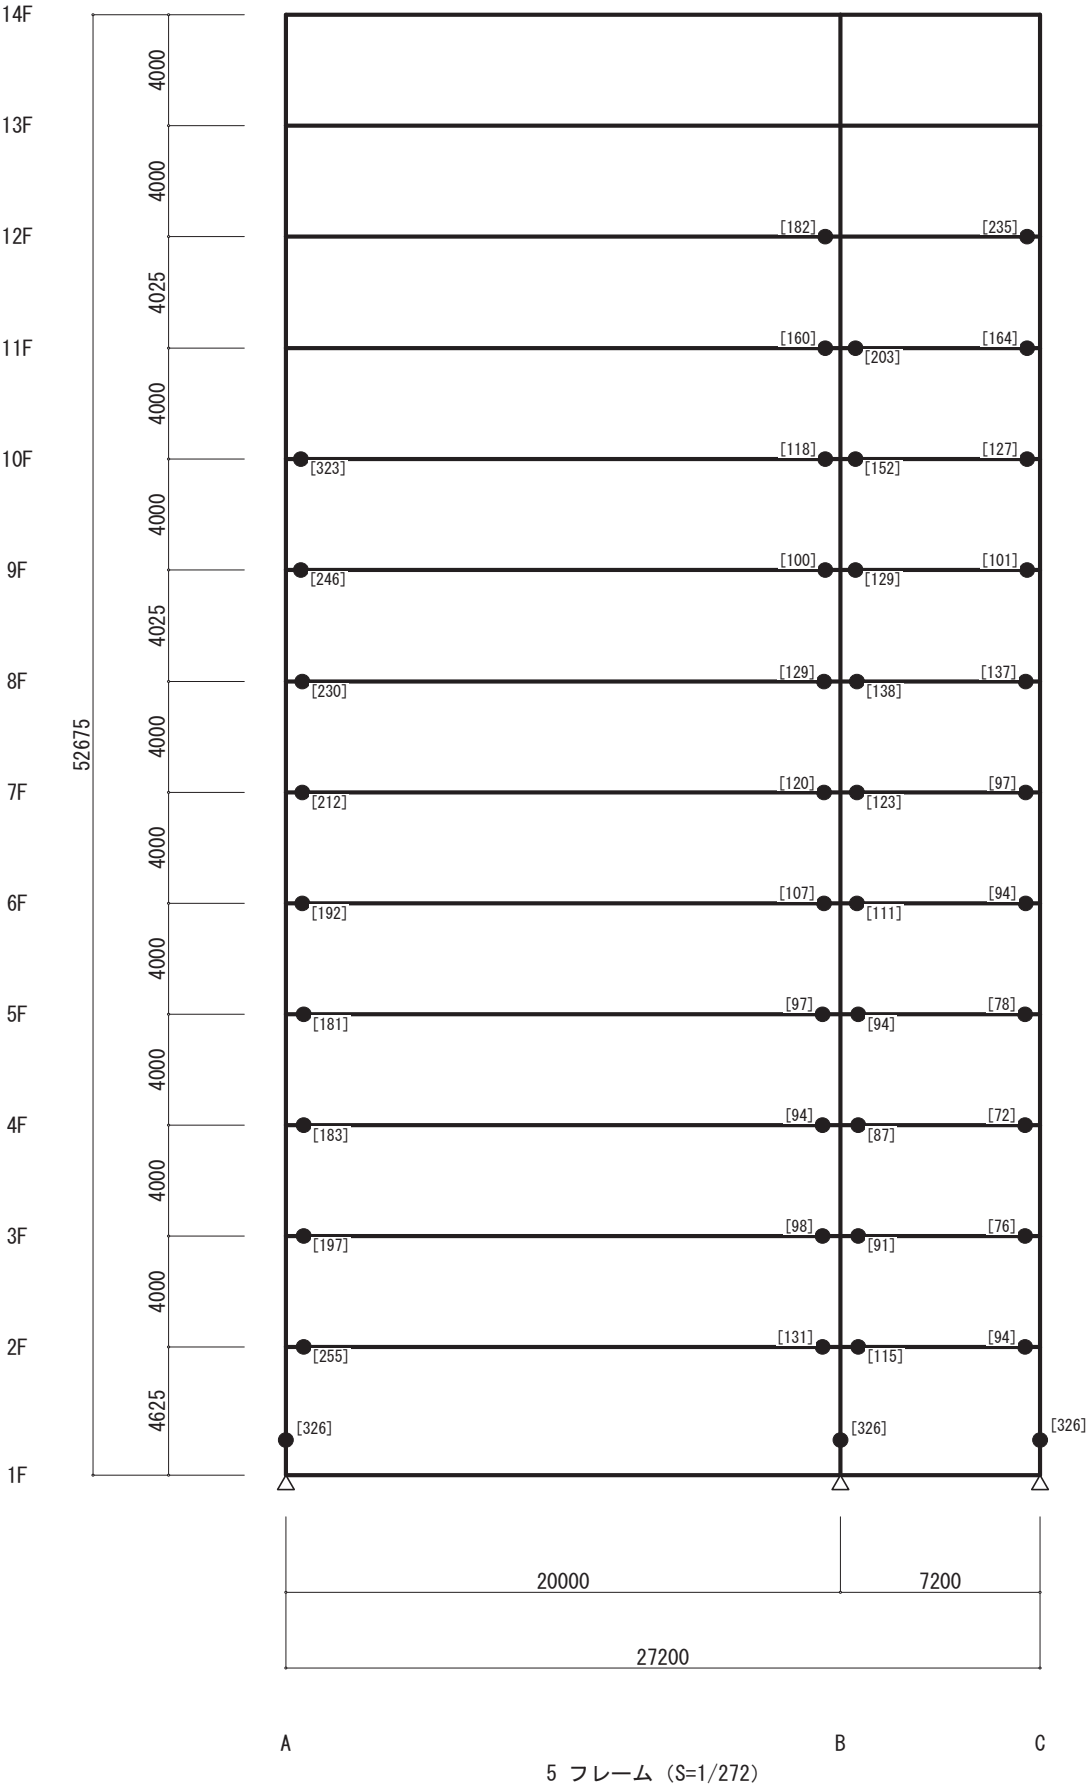


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

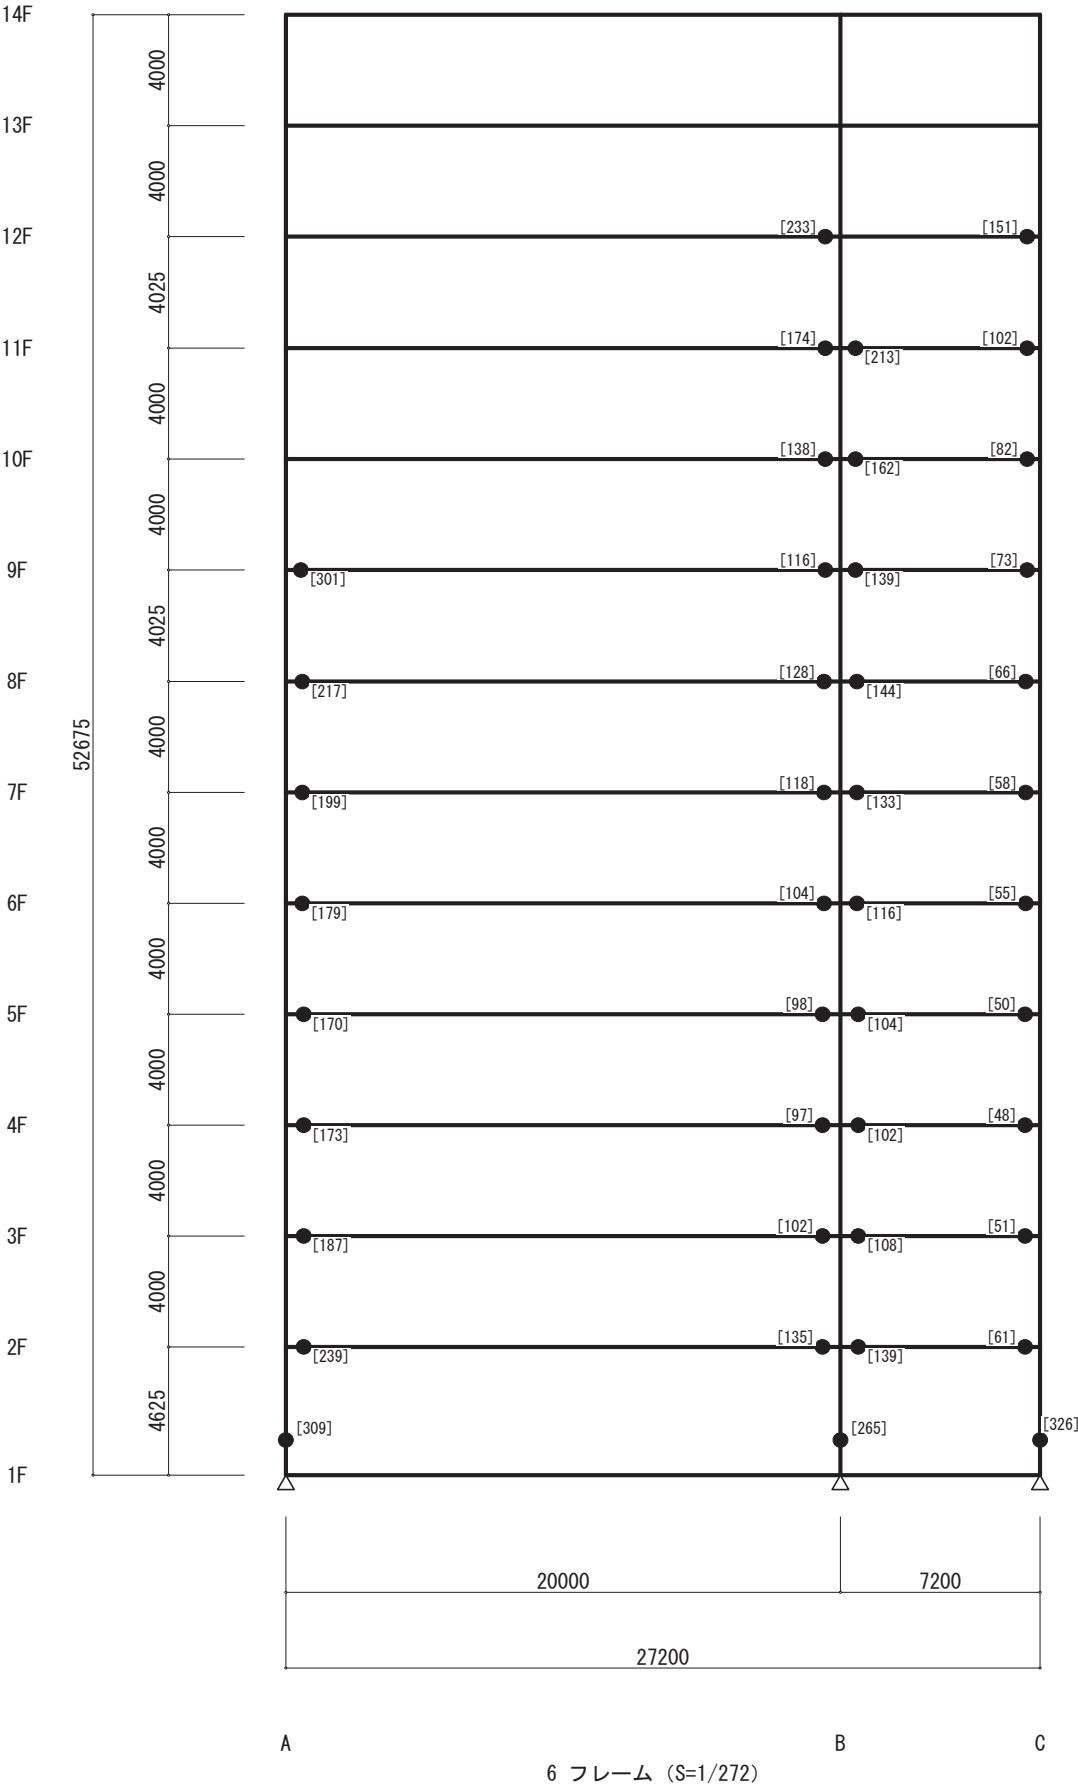


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

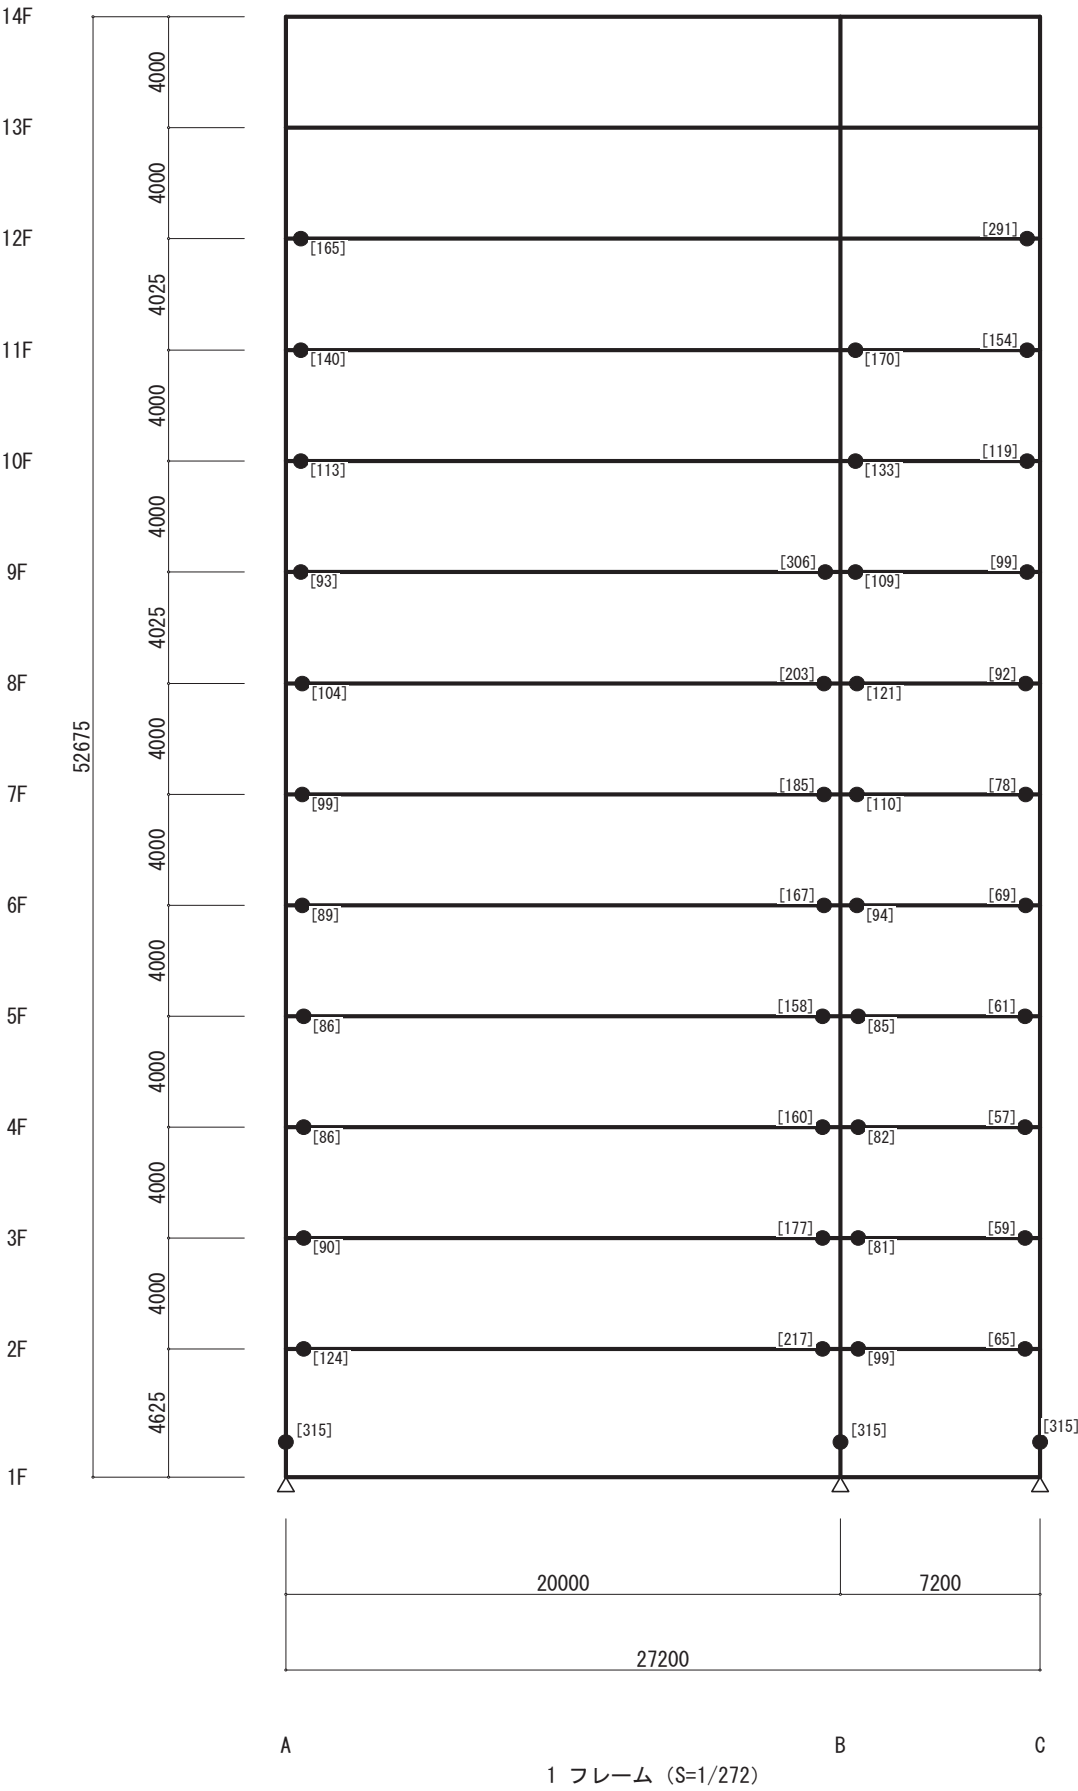


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

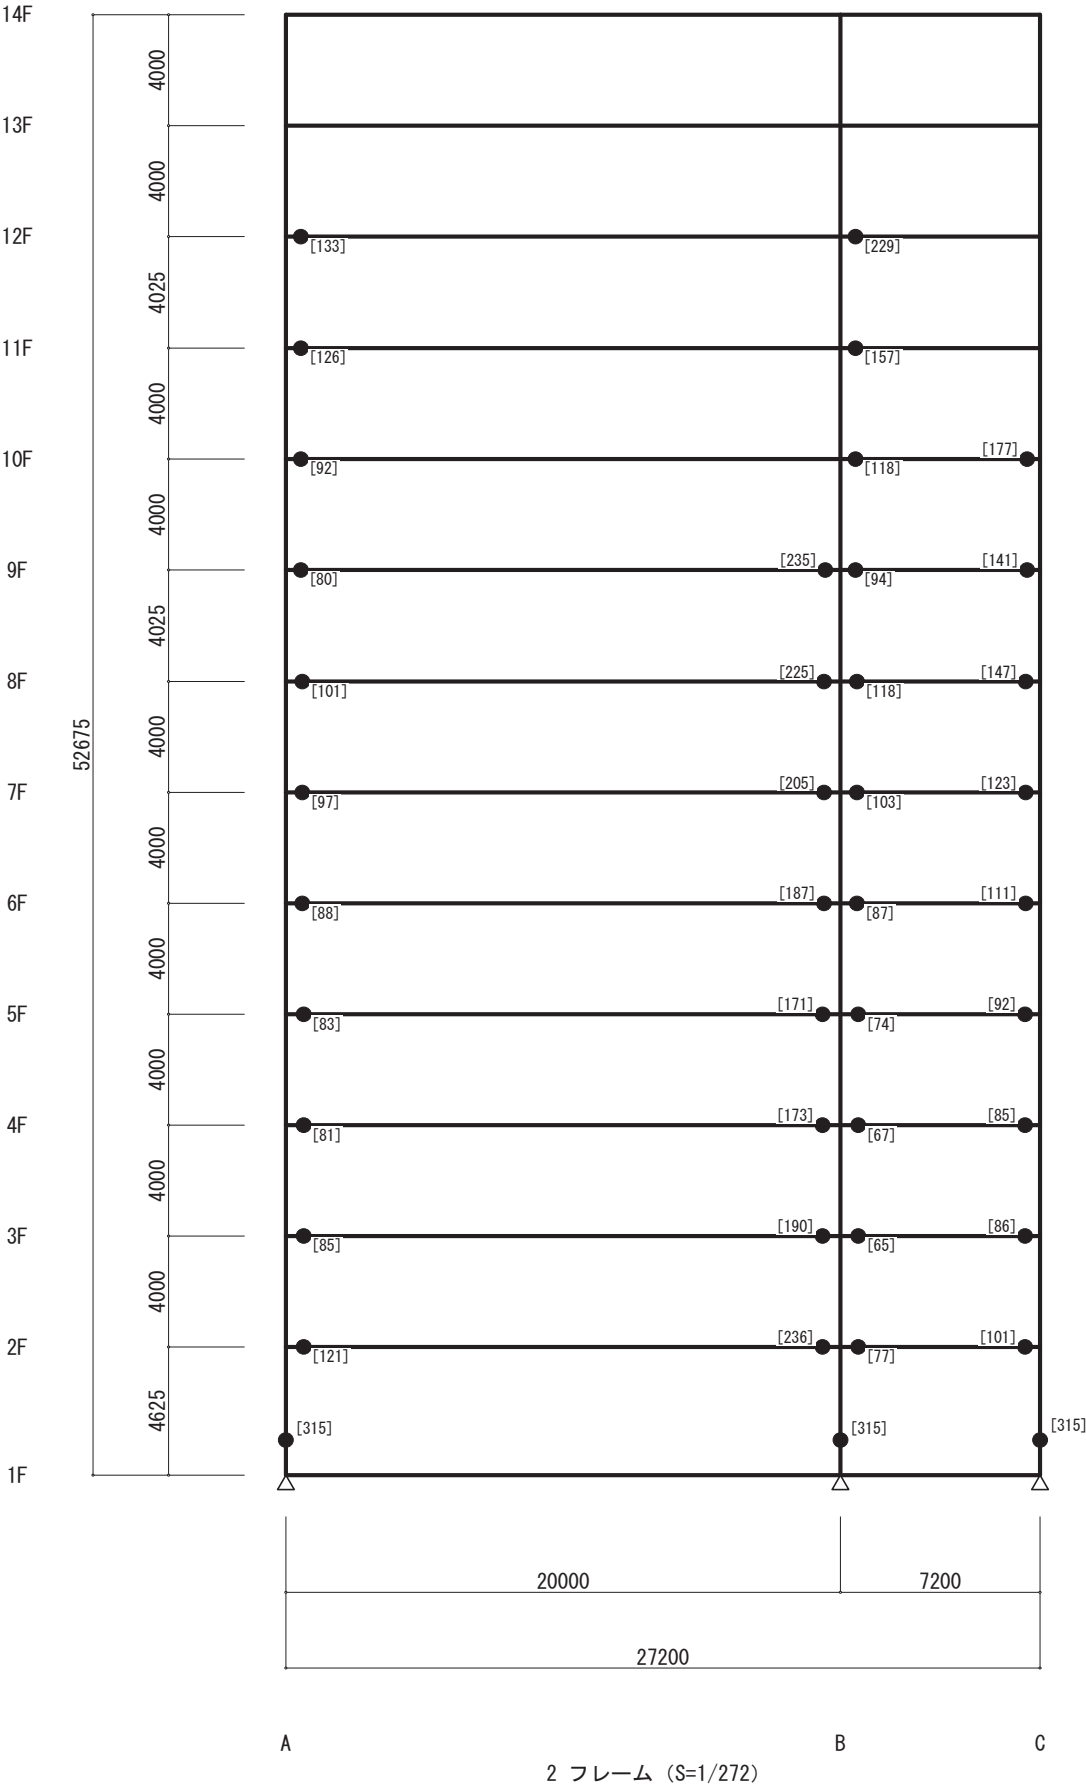


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

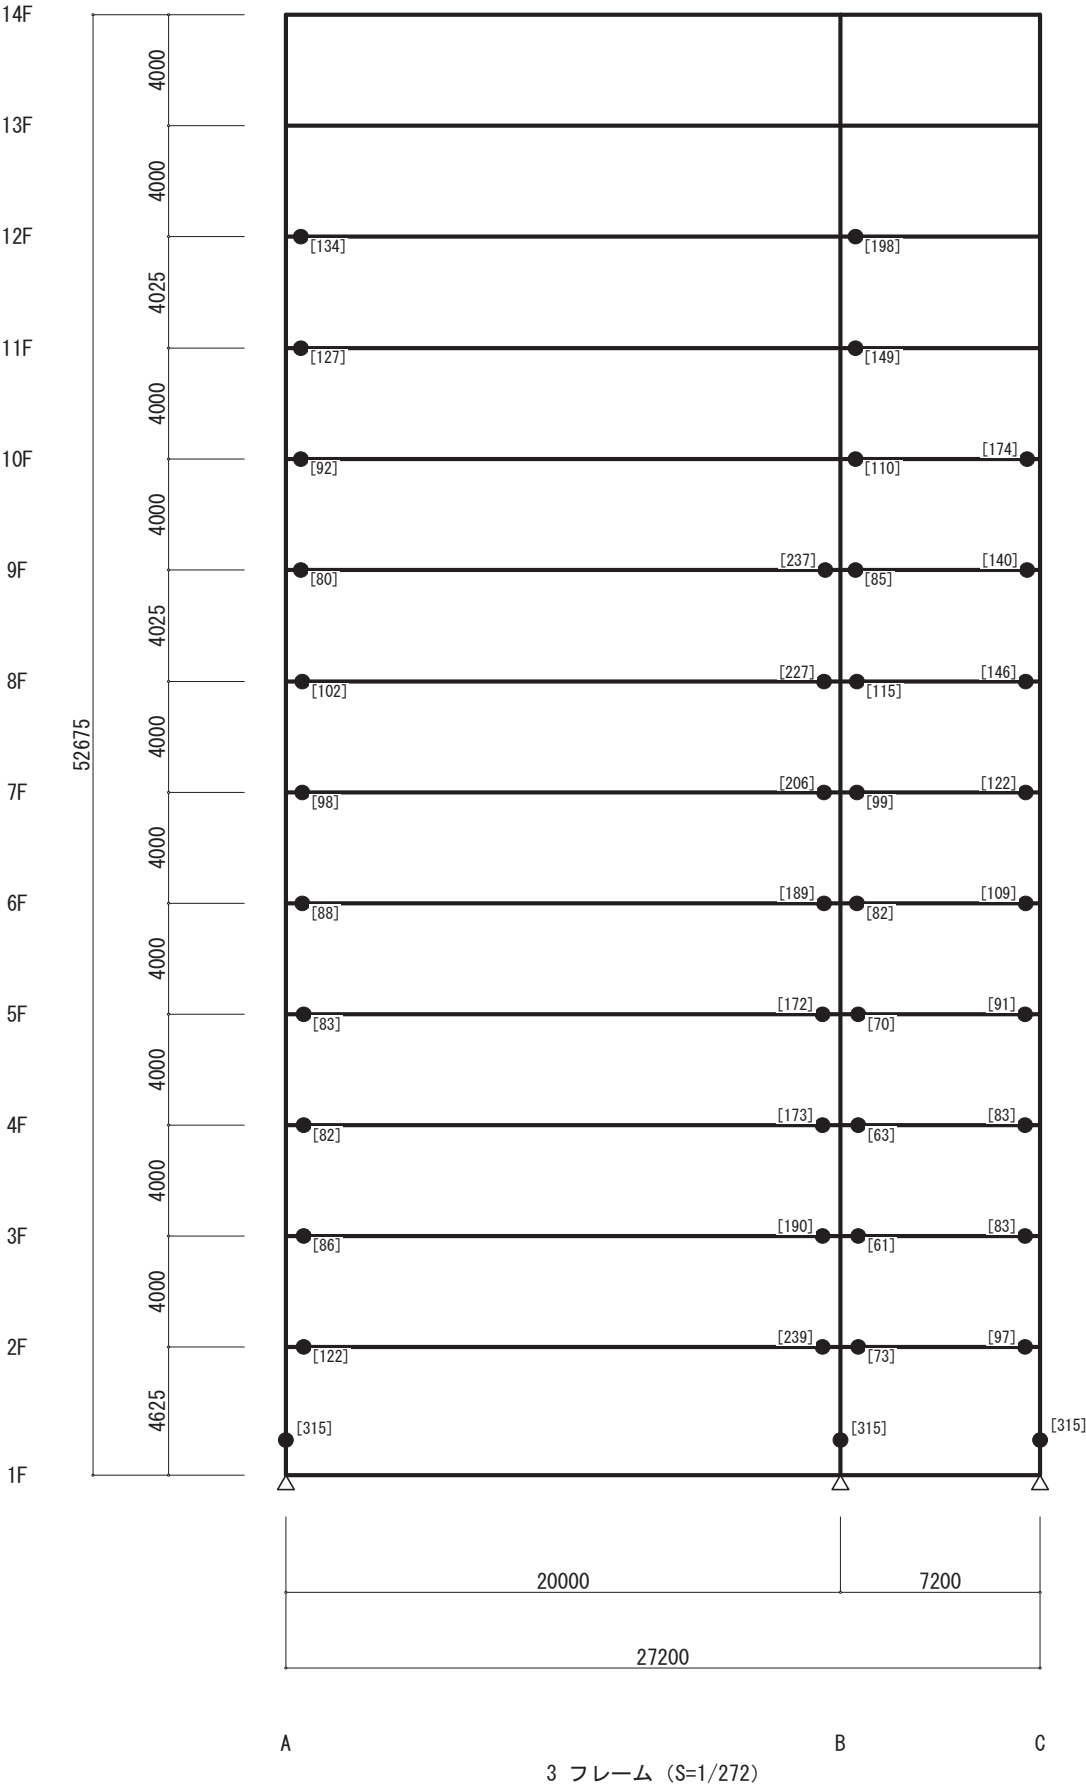


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

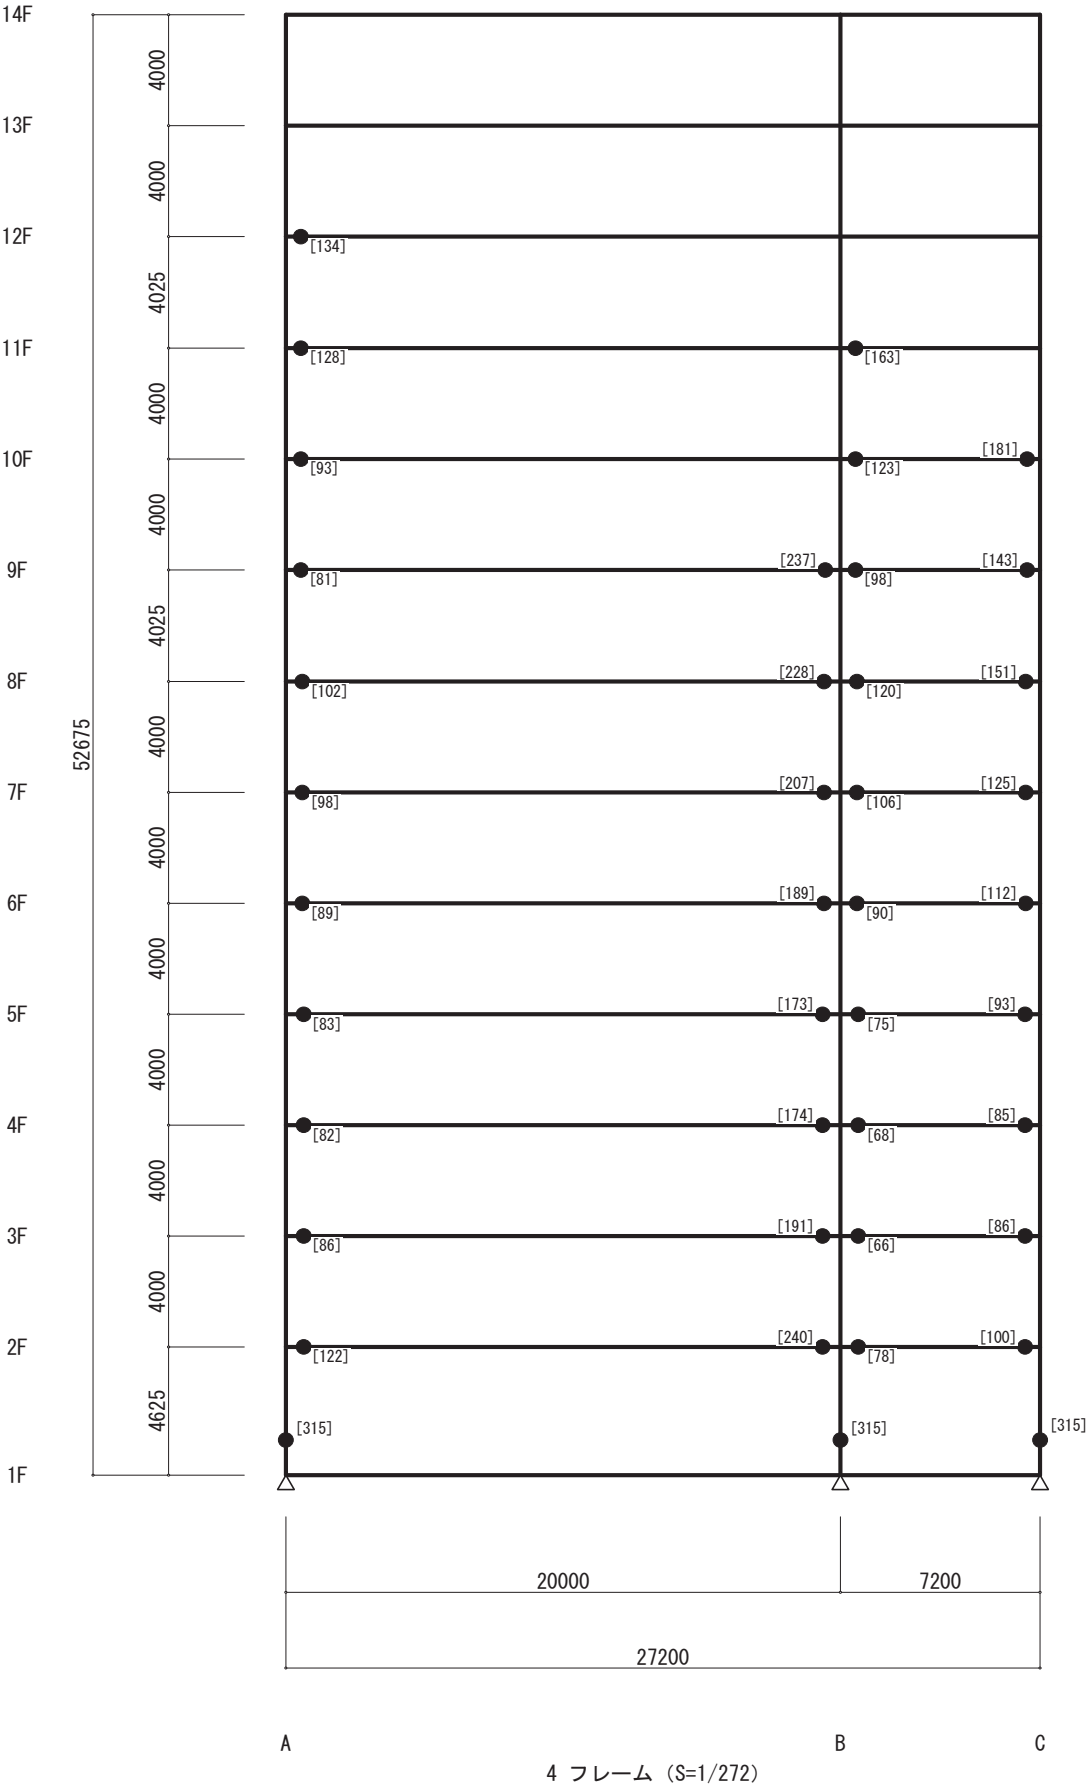

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

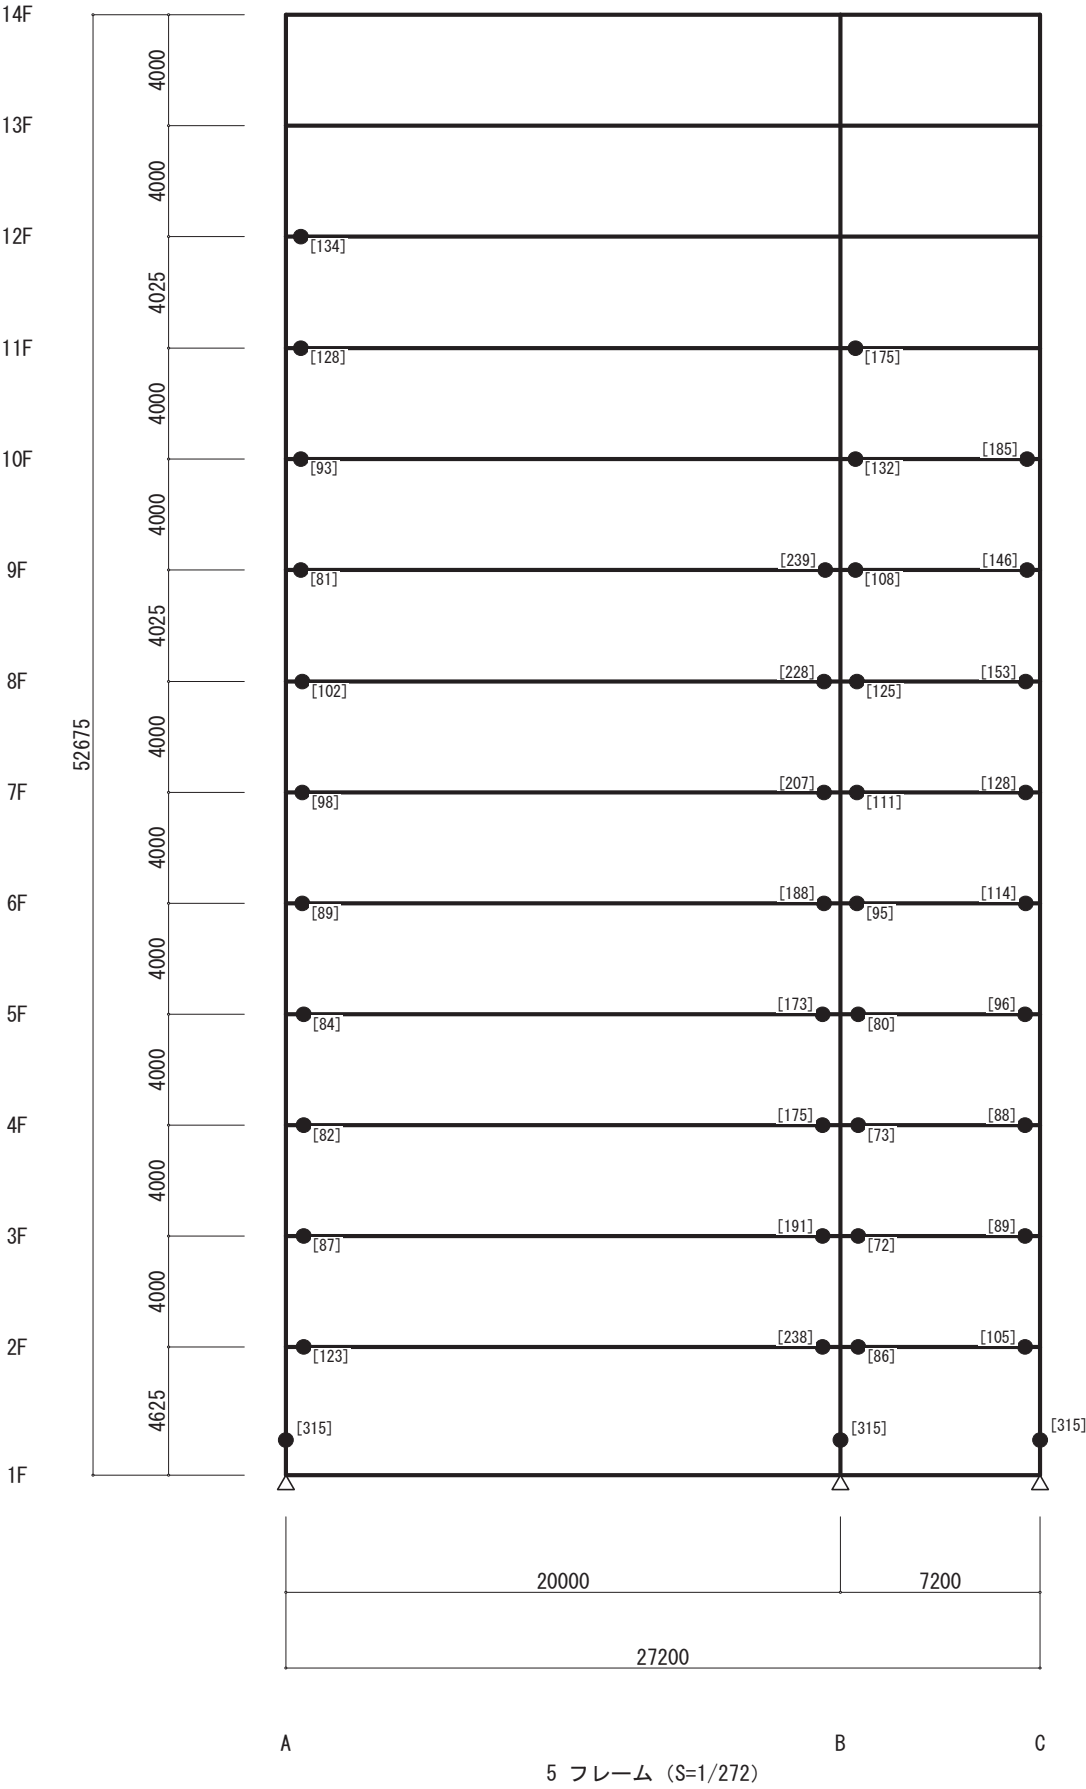


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

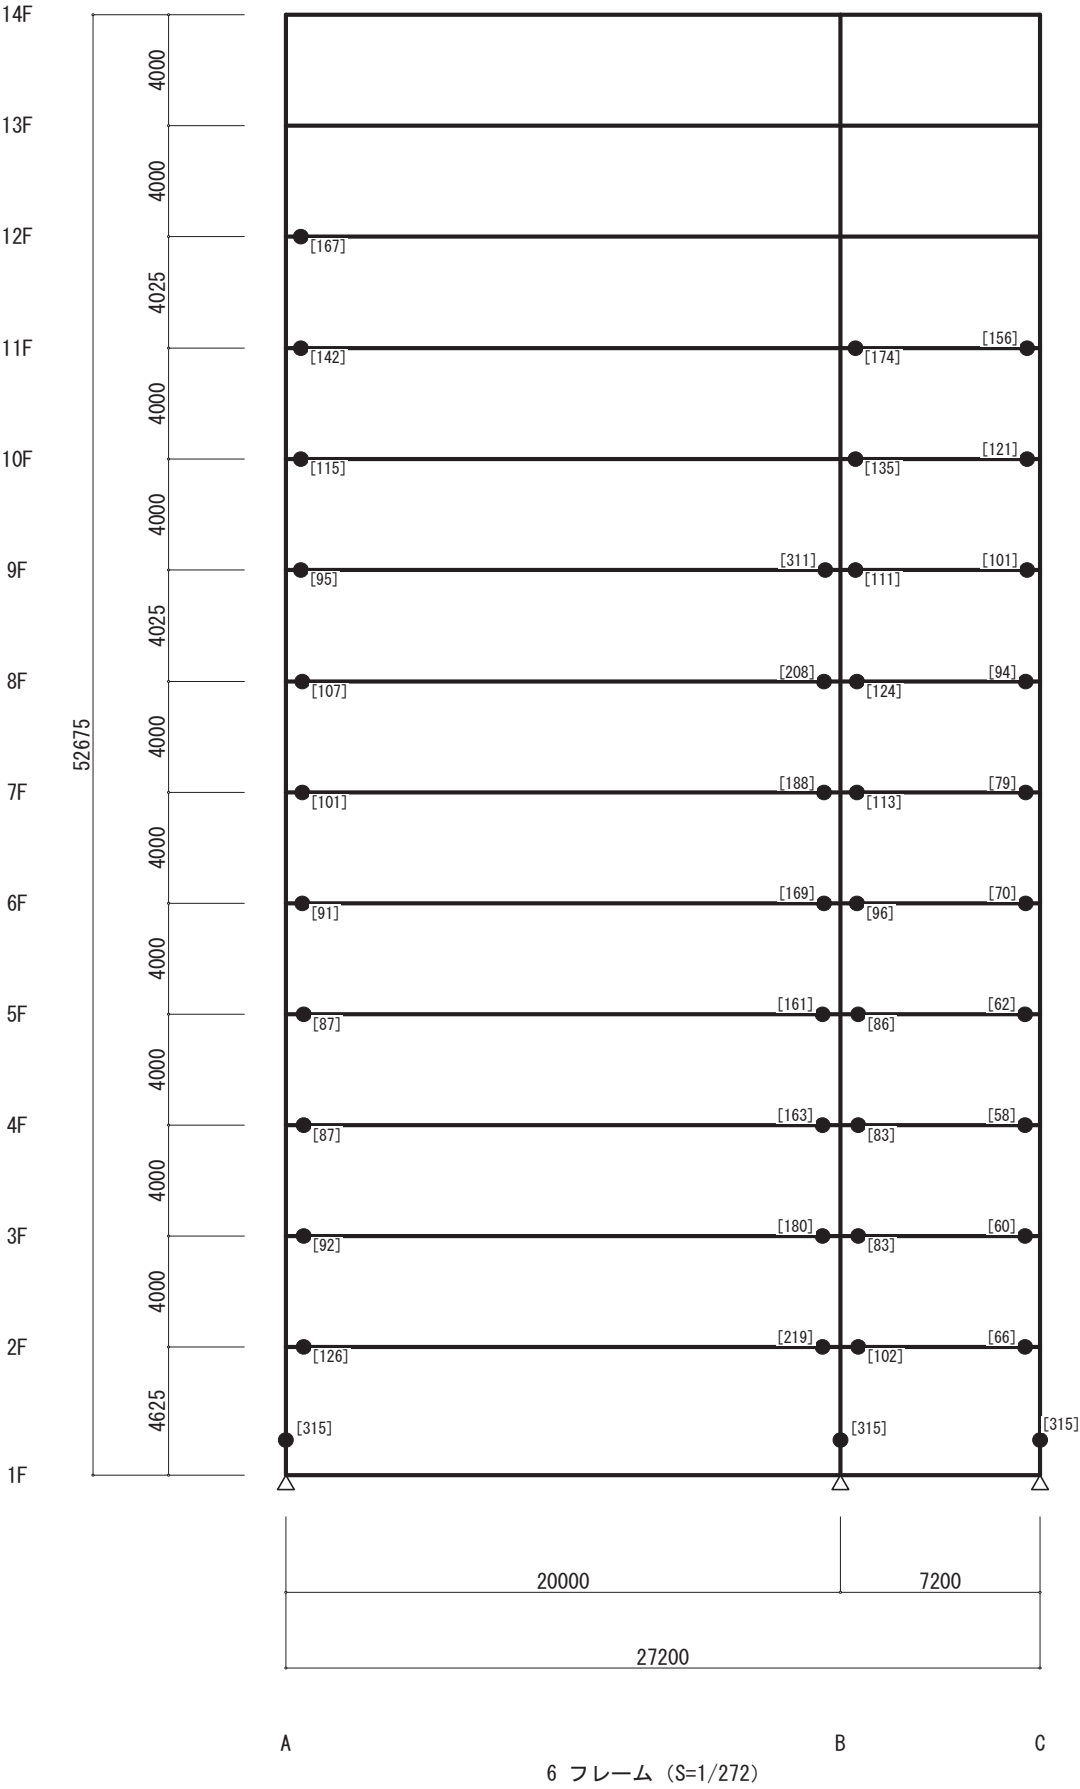

U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）


U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

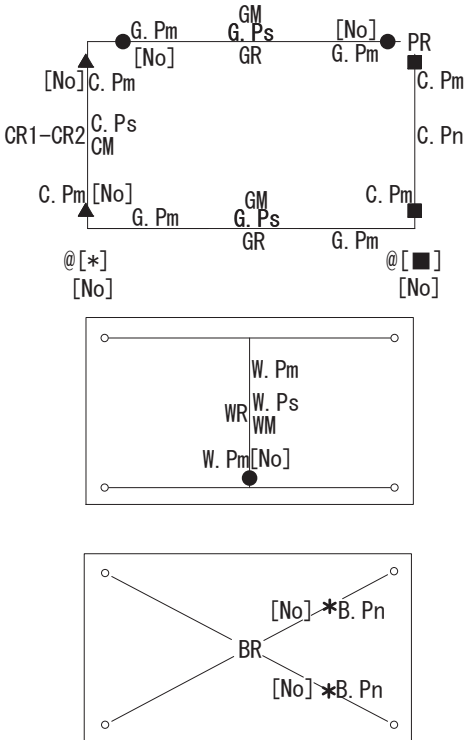


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
（※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊）

[illegible]


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

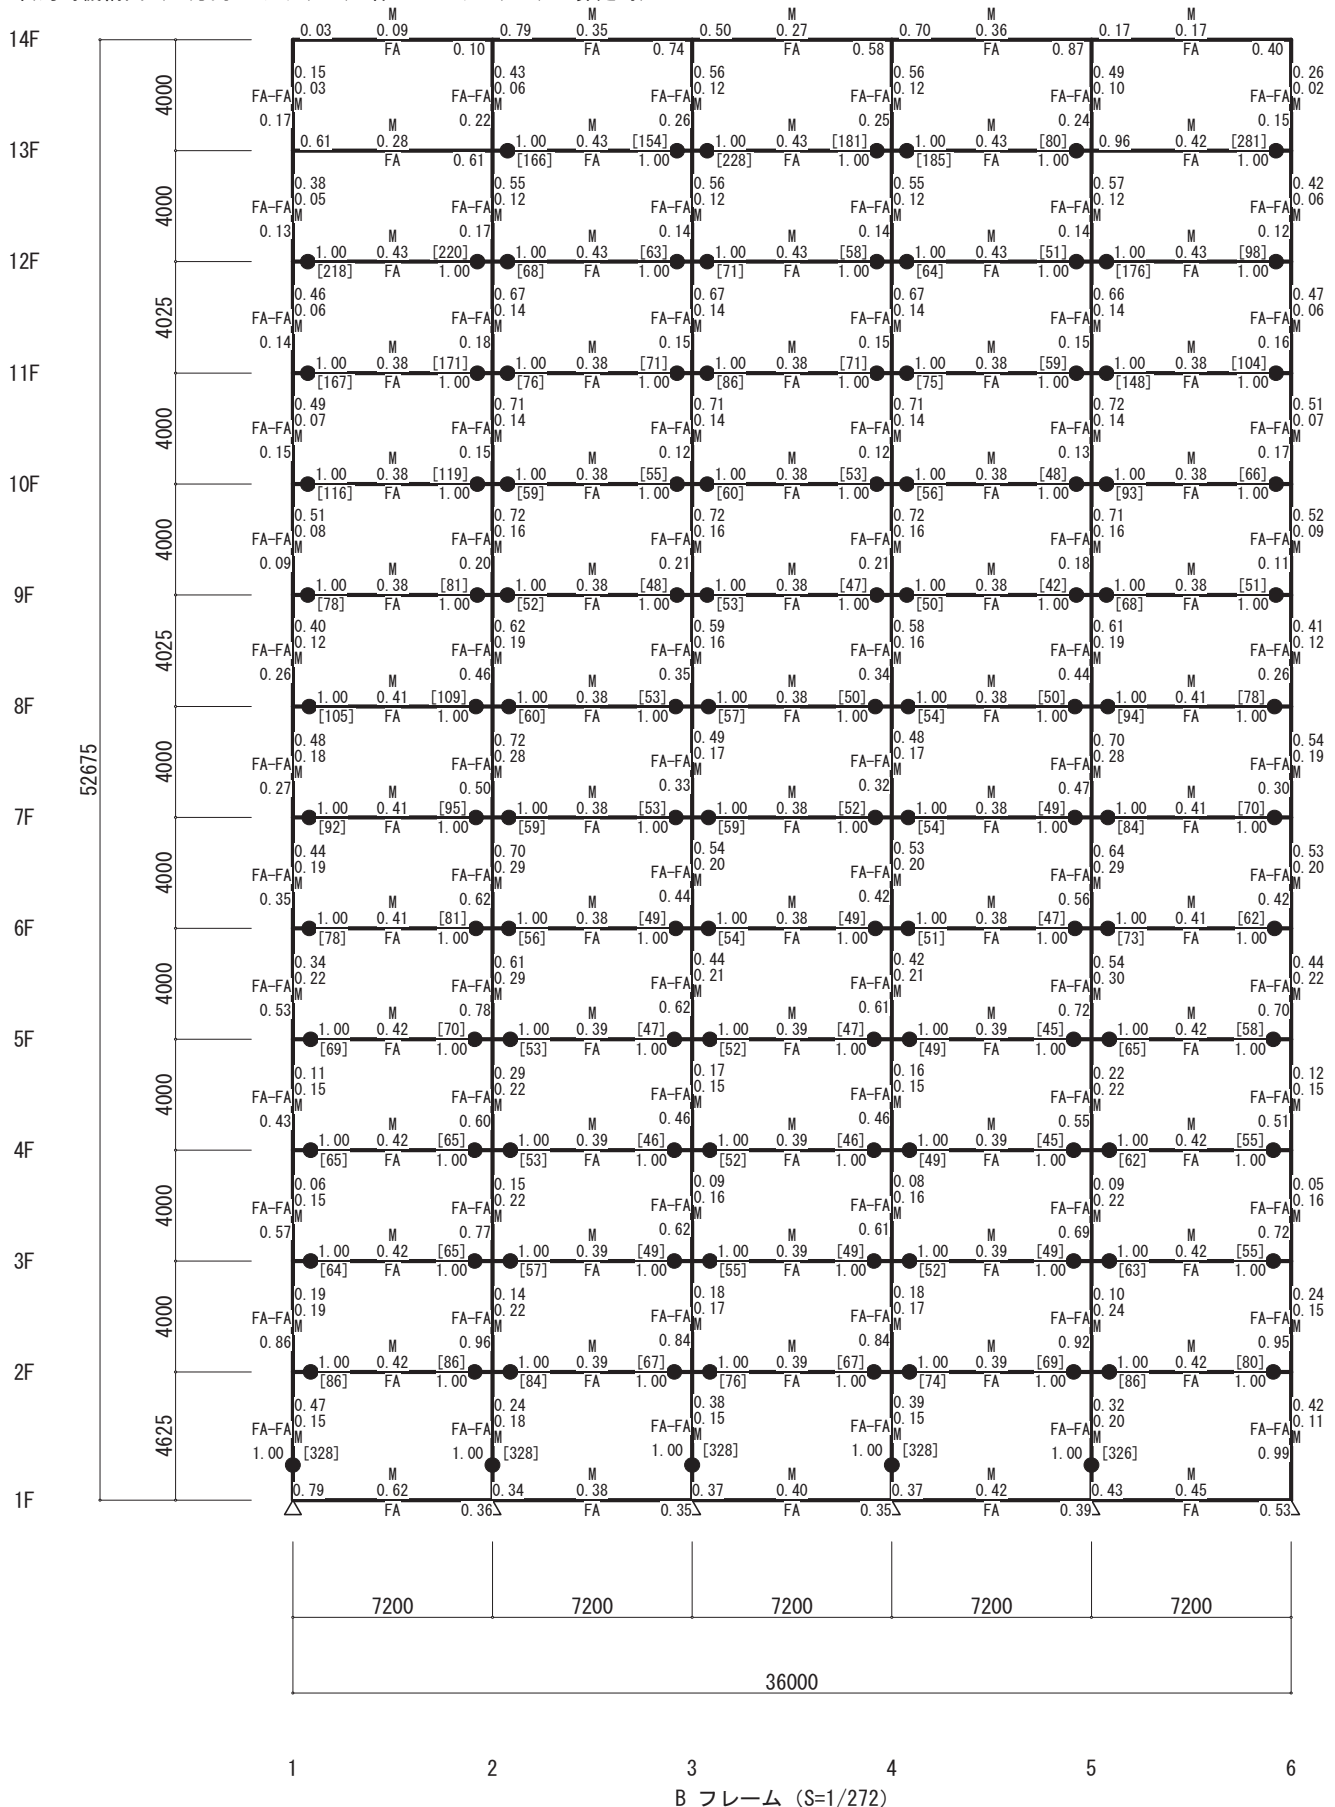


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

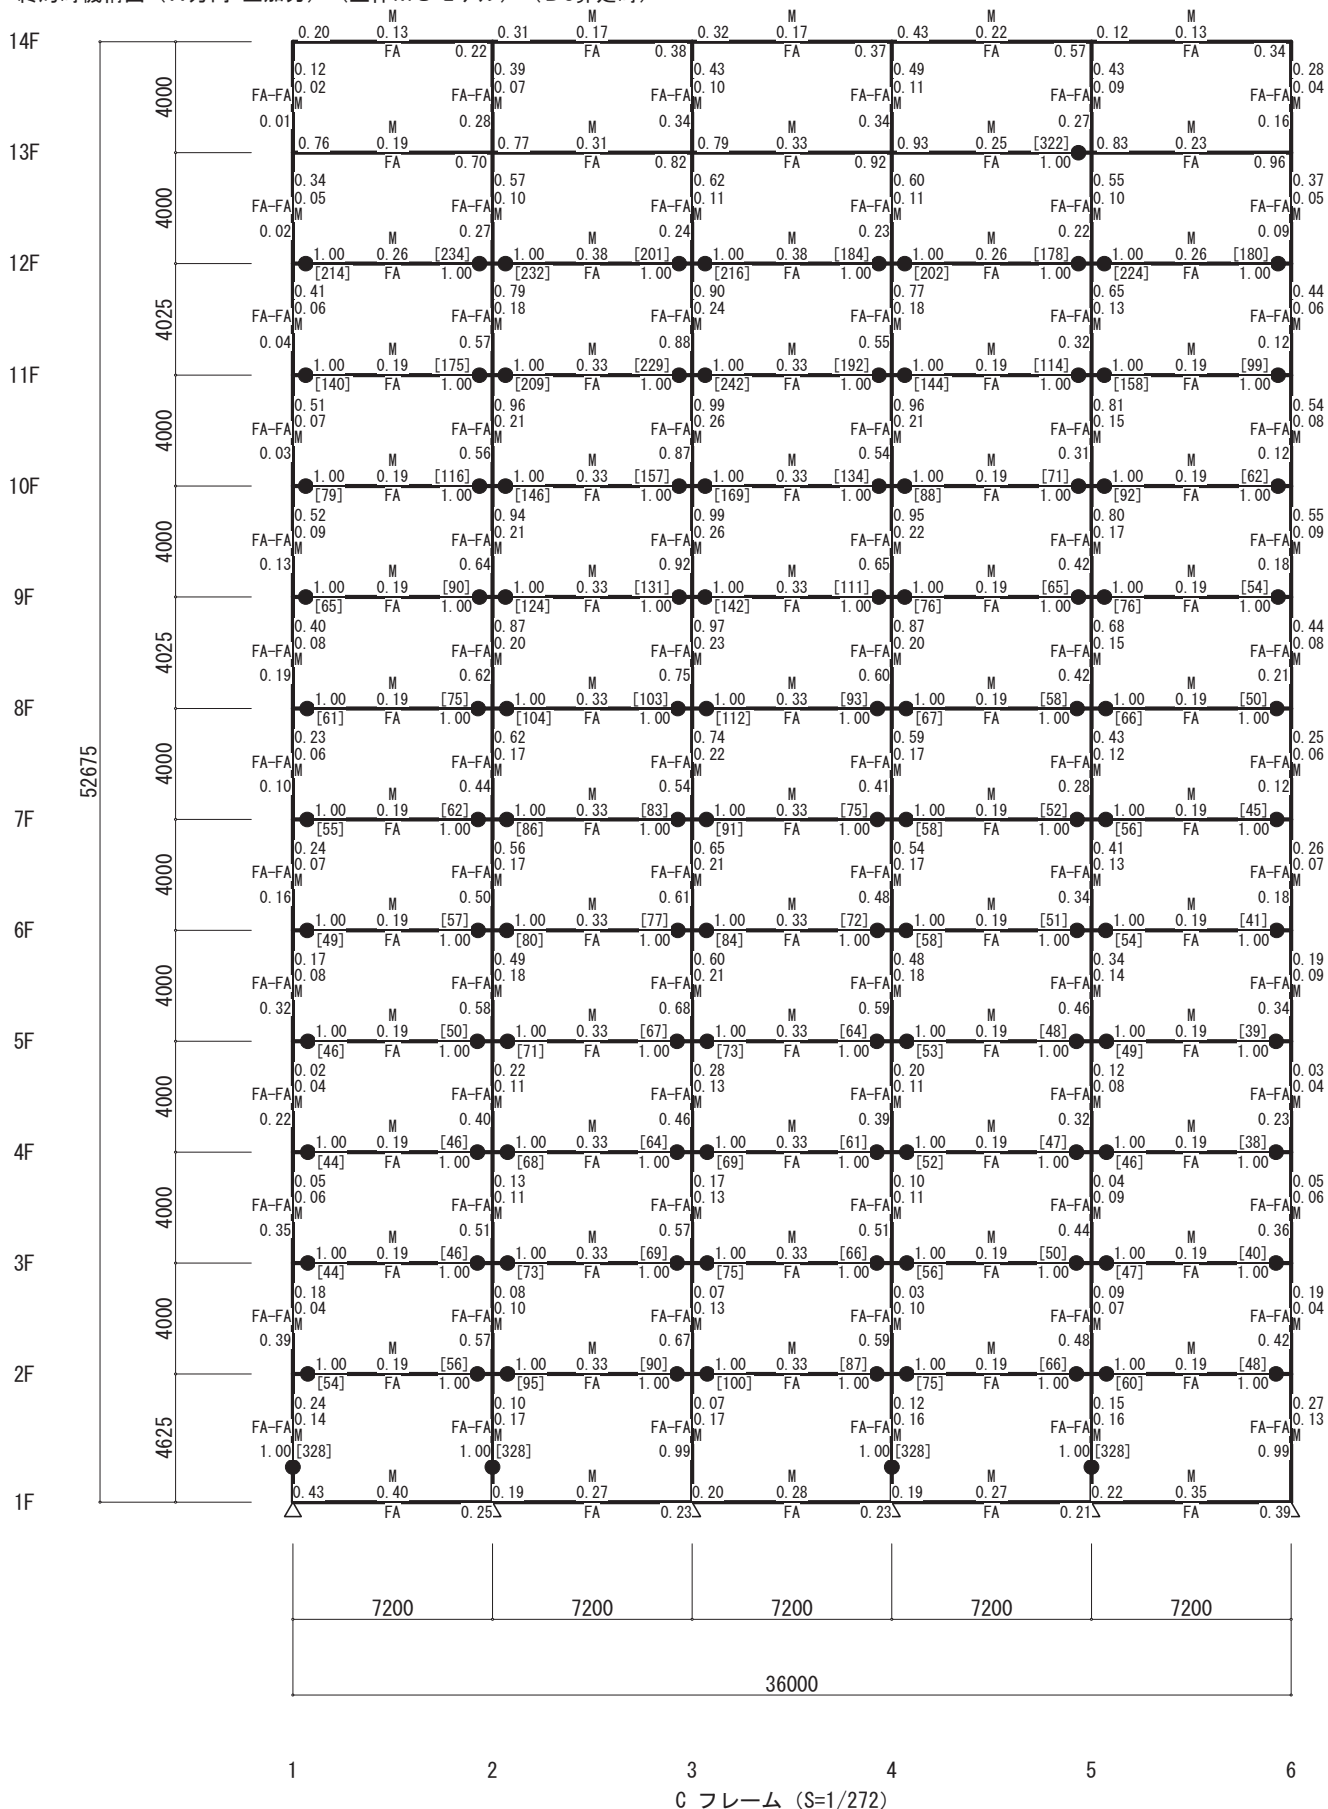


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

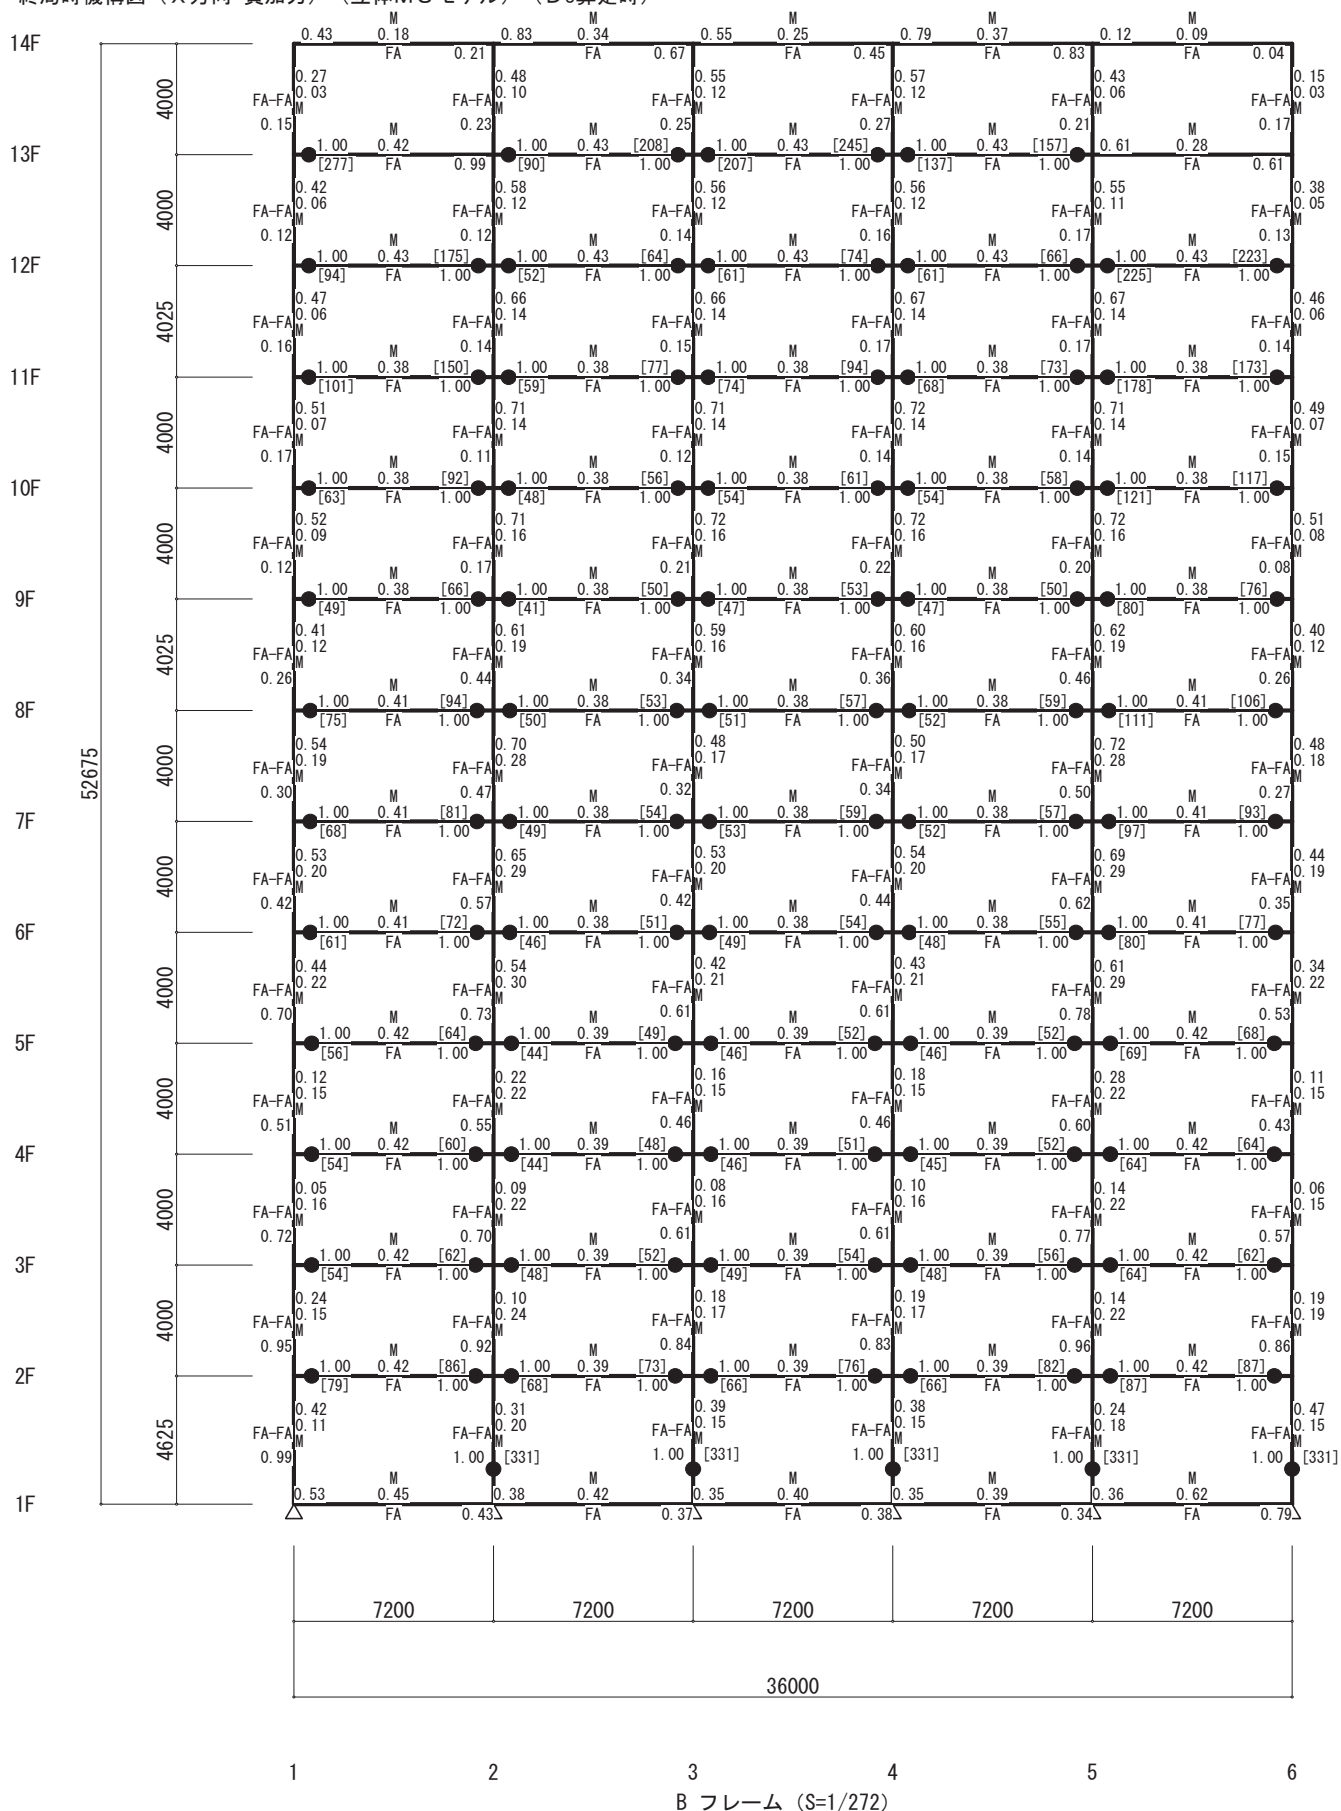


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

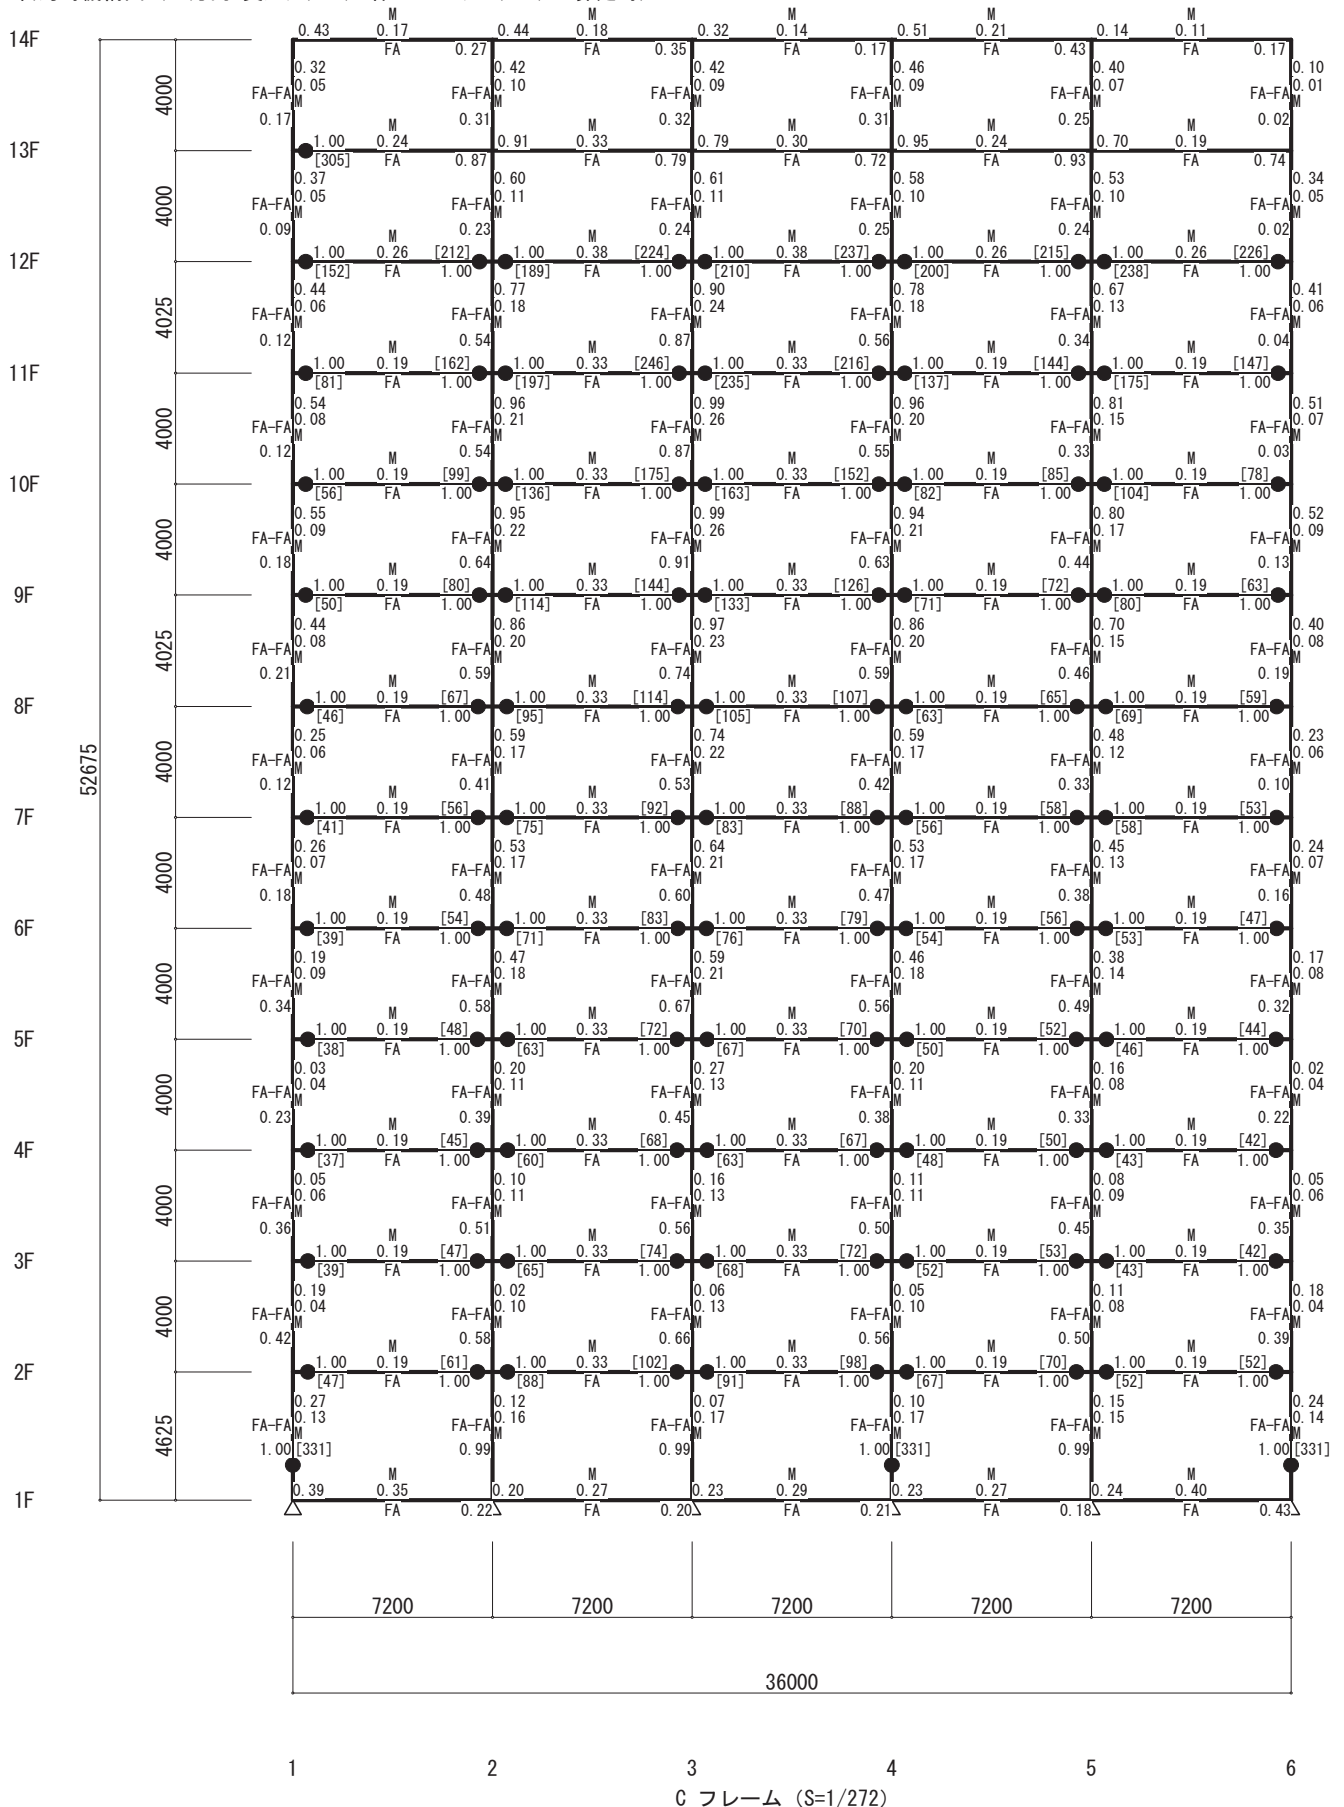


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

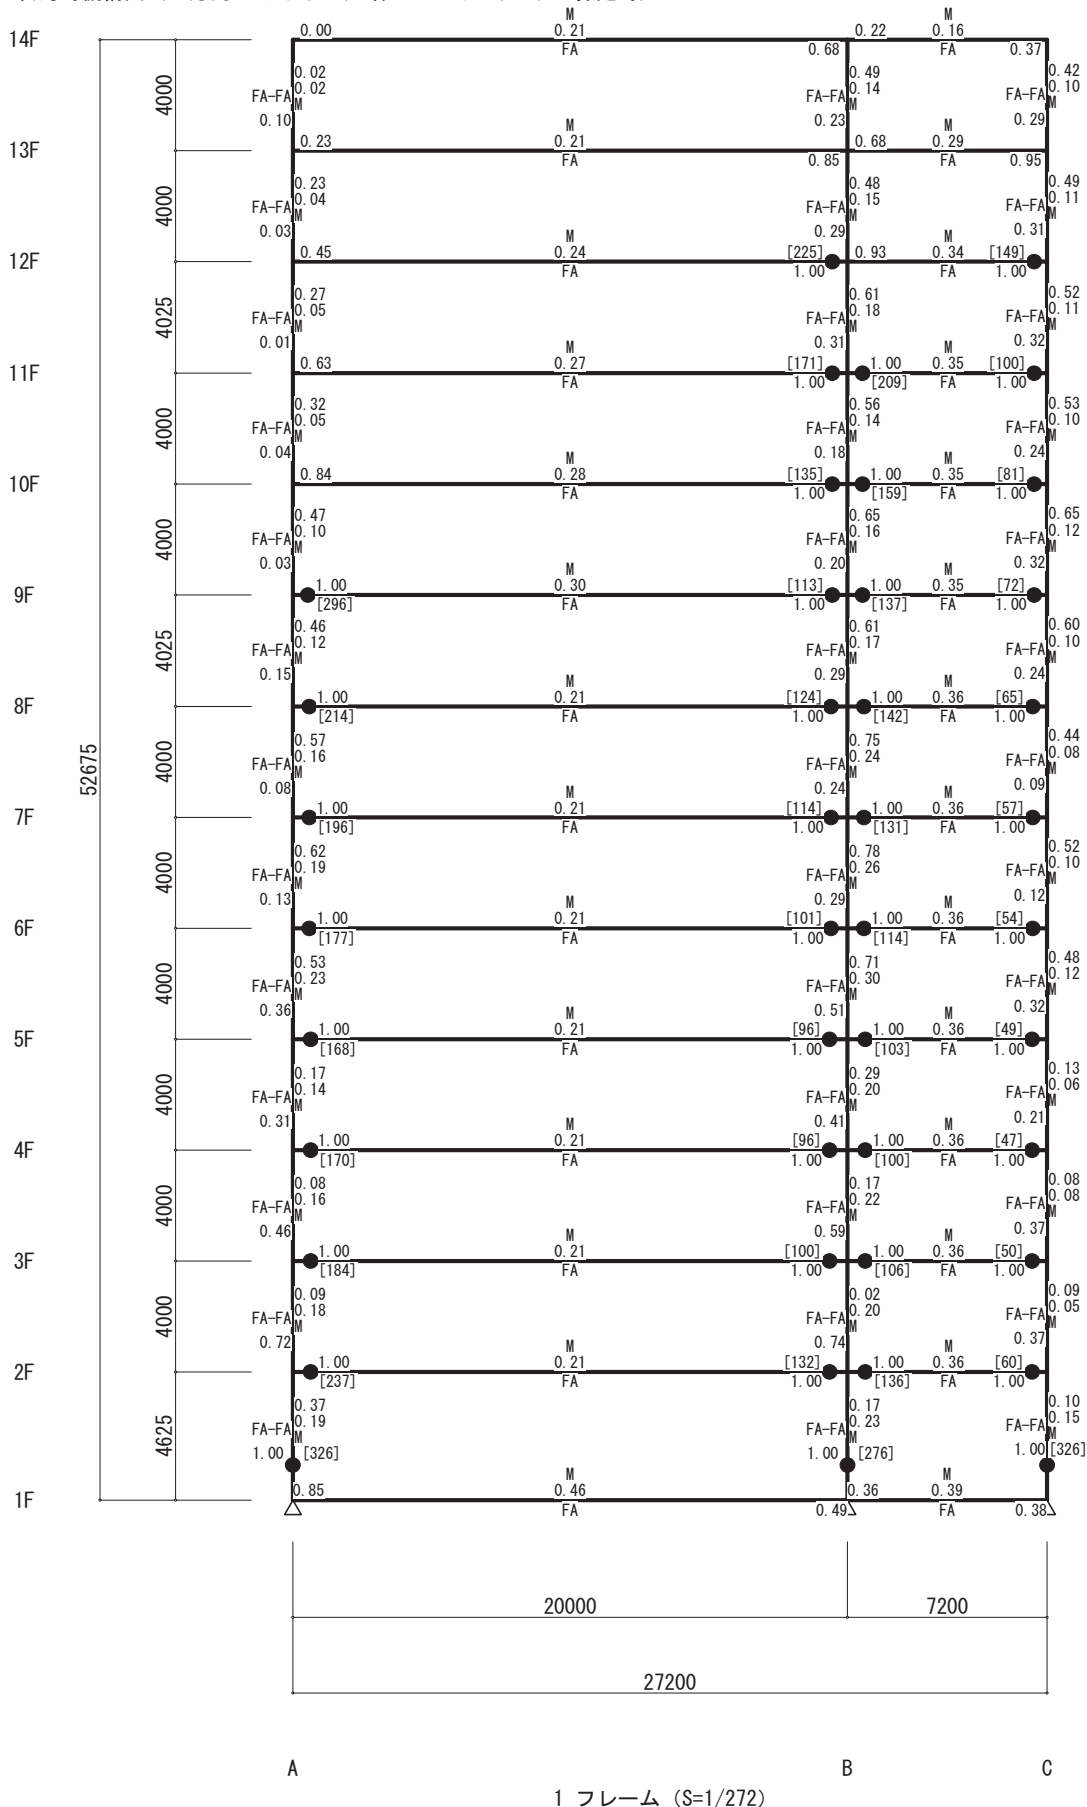


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

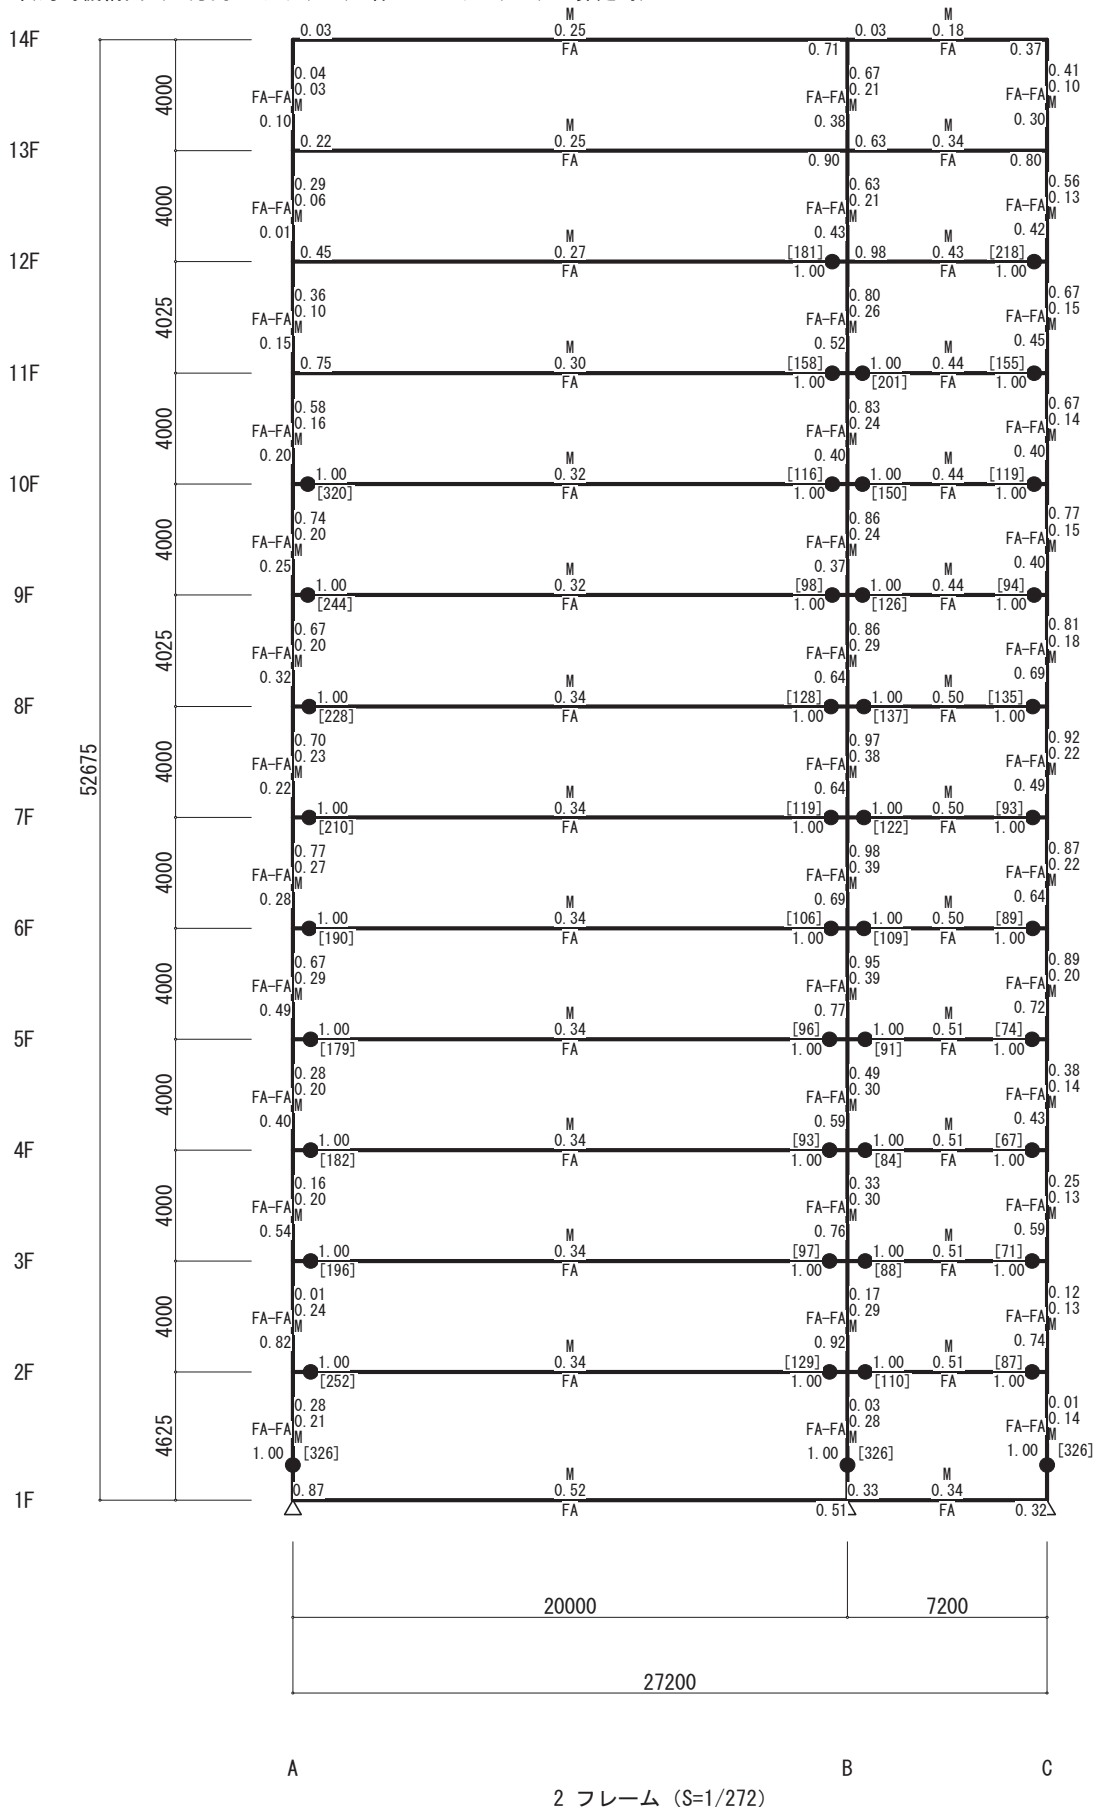


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

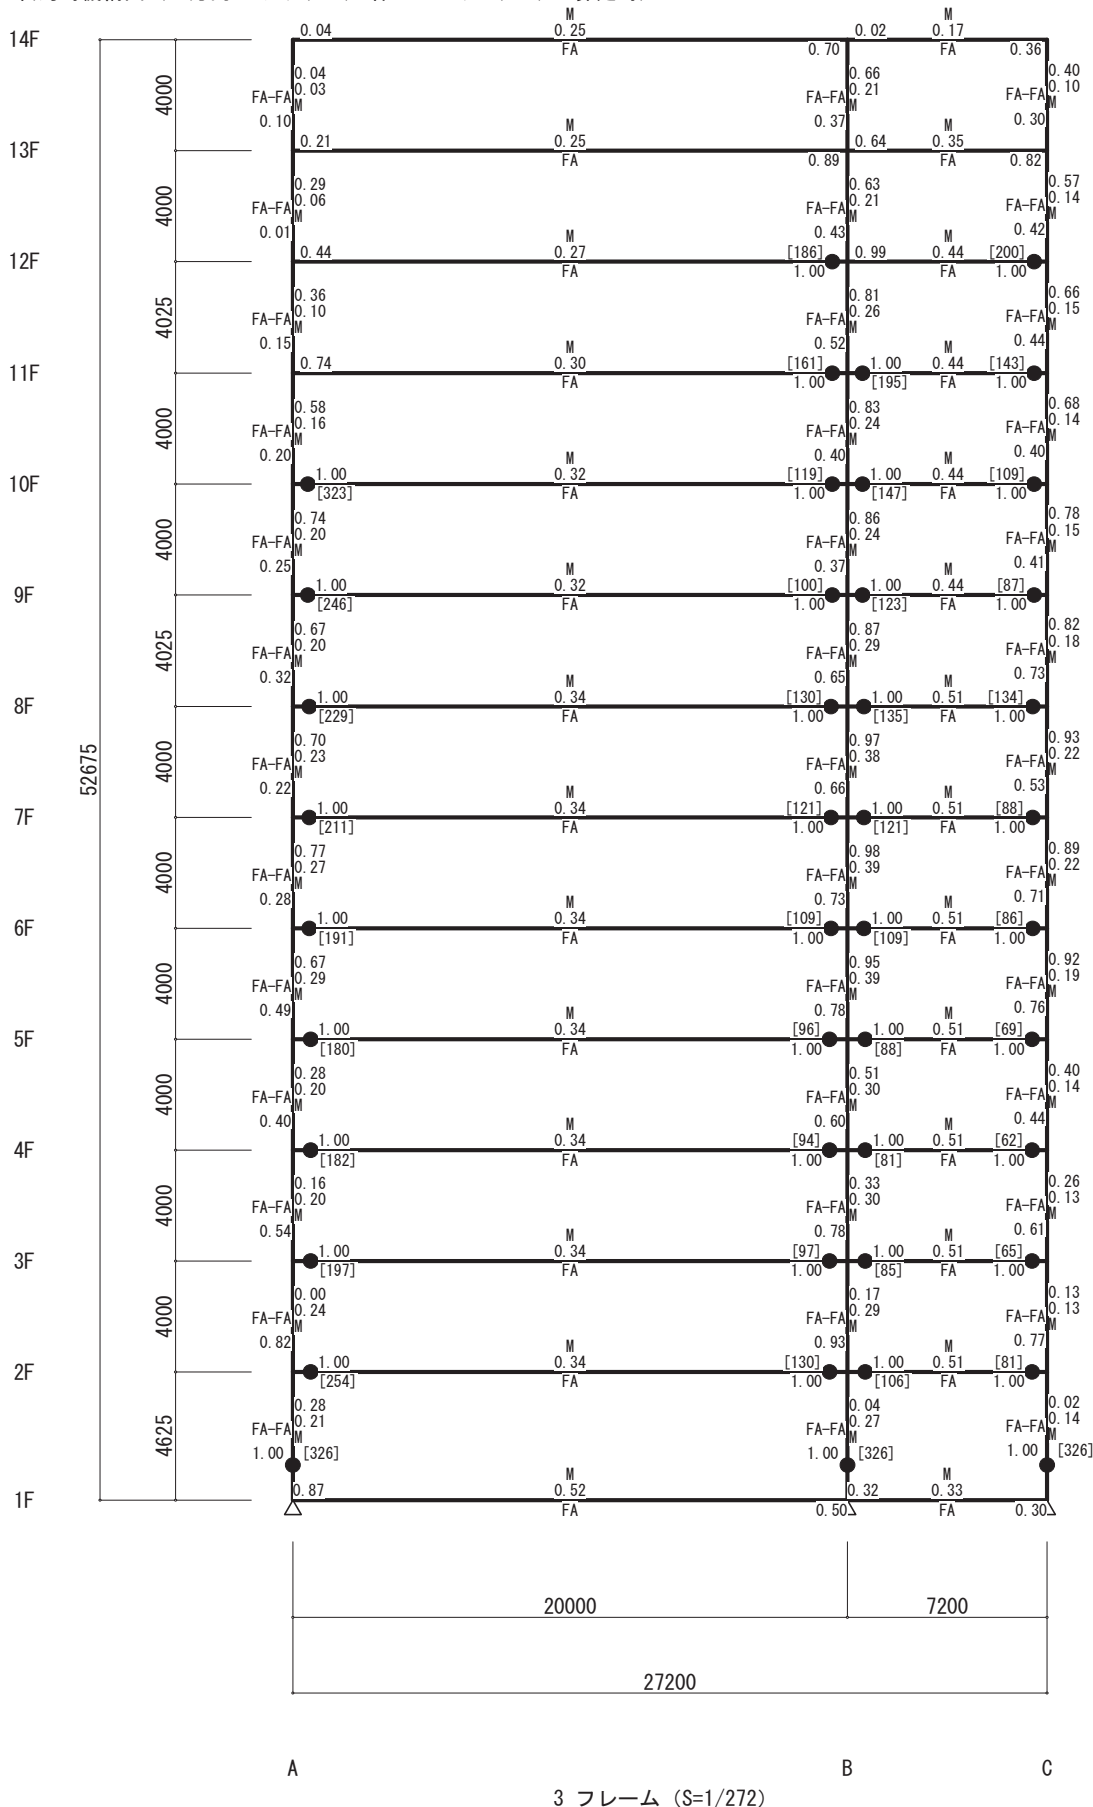


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

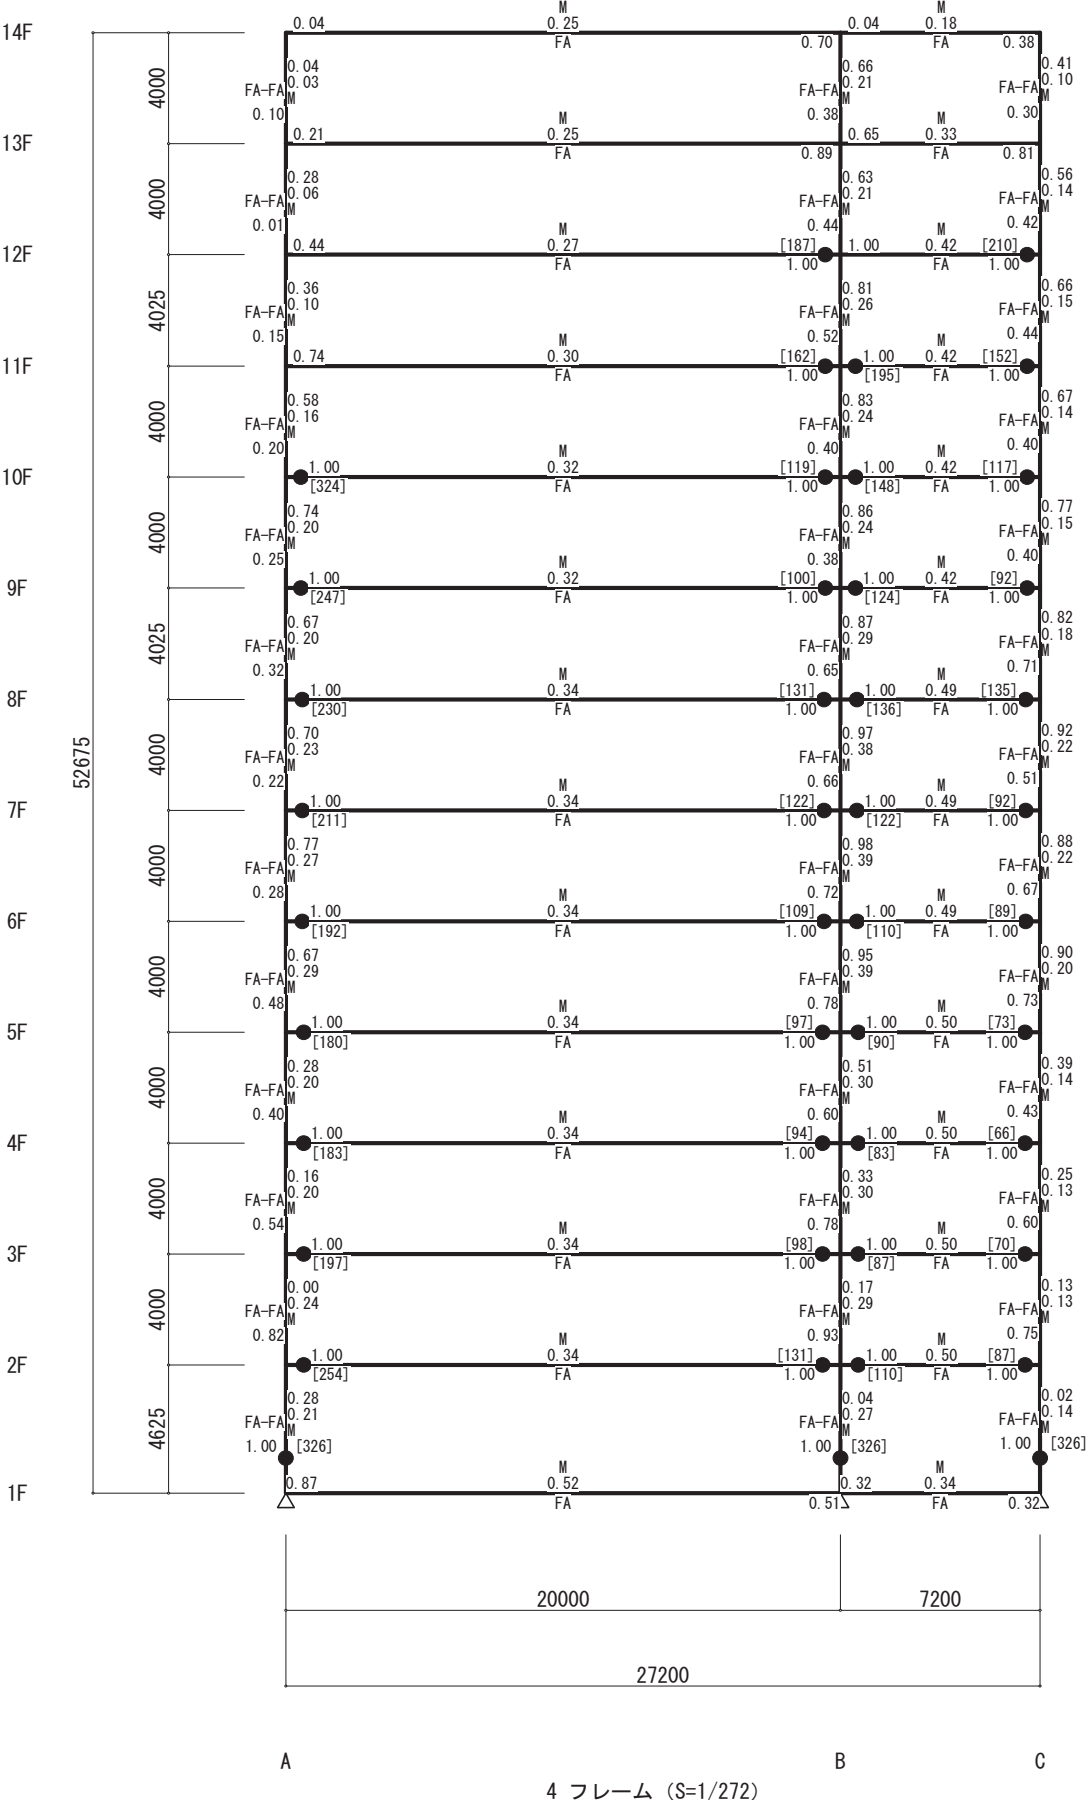


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

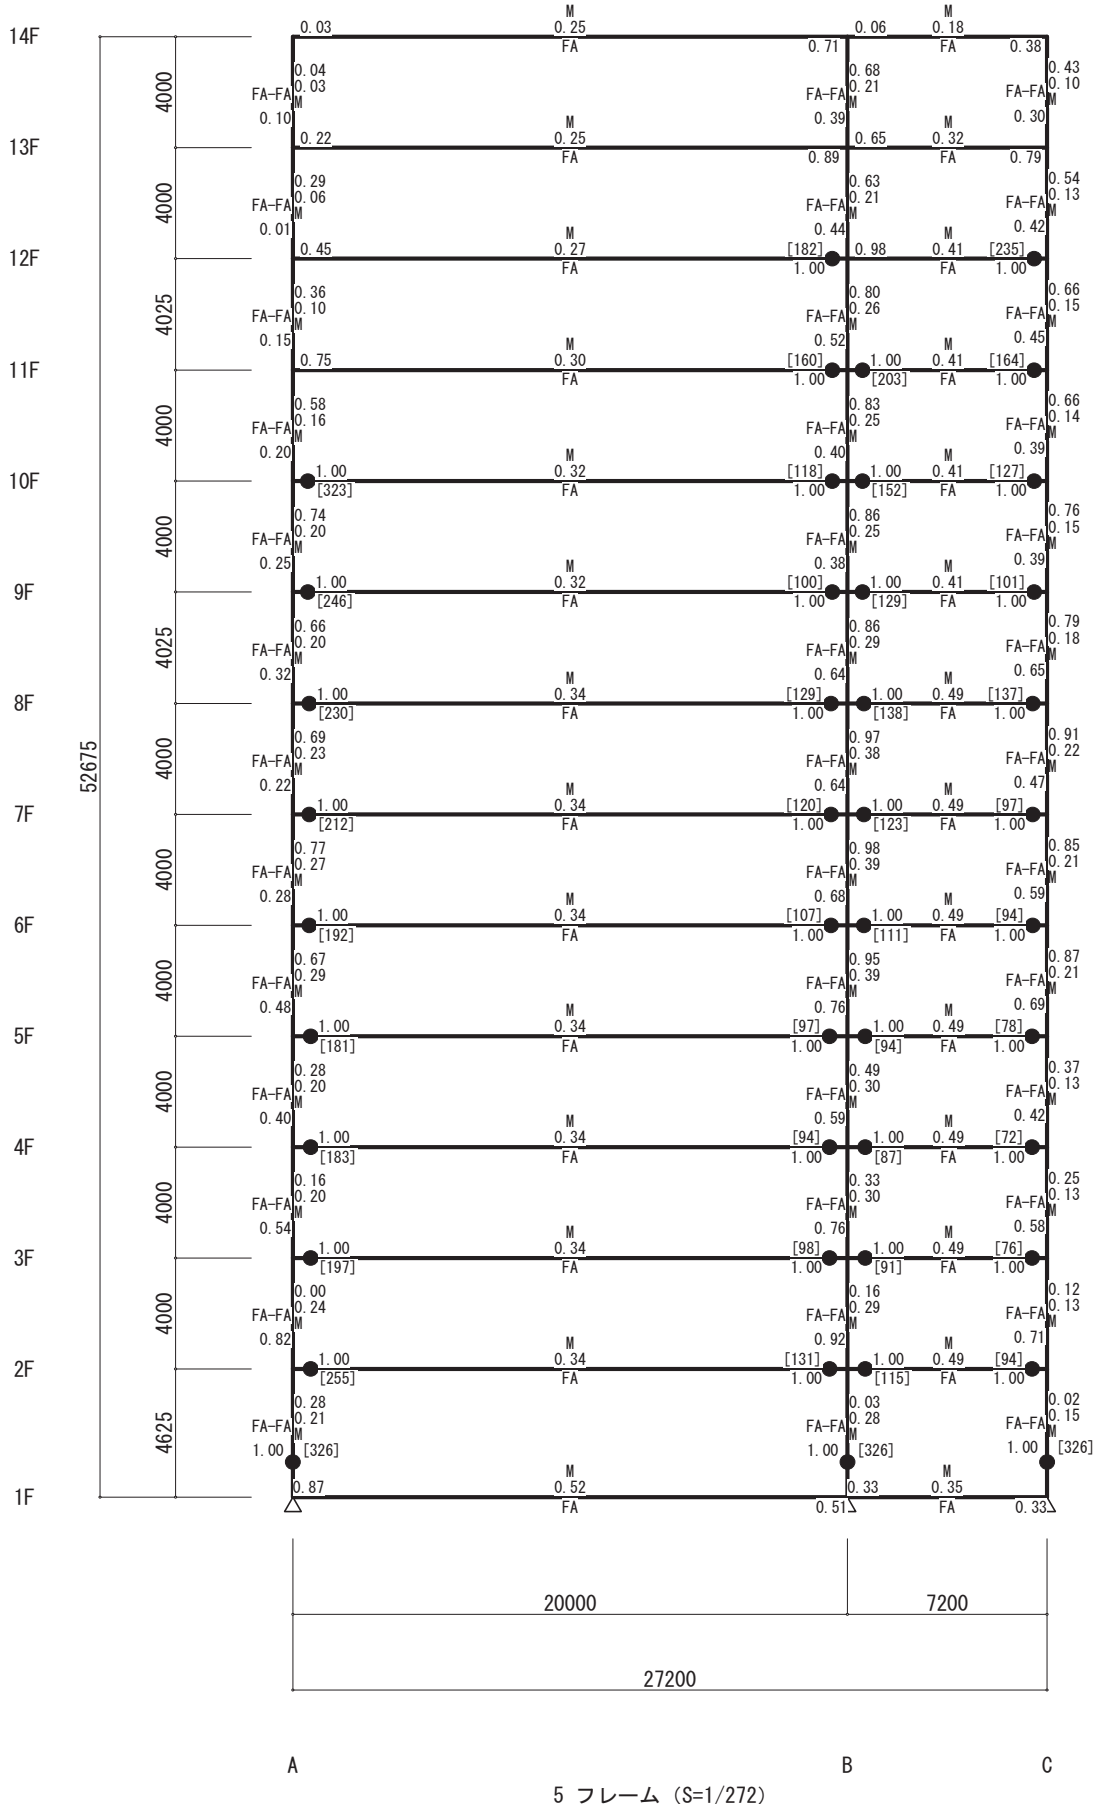


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

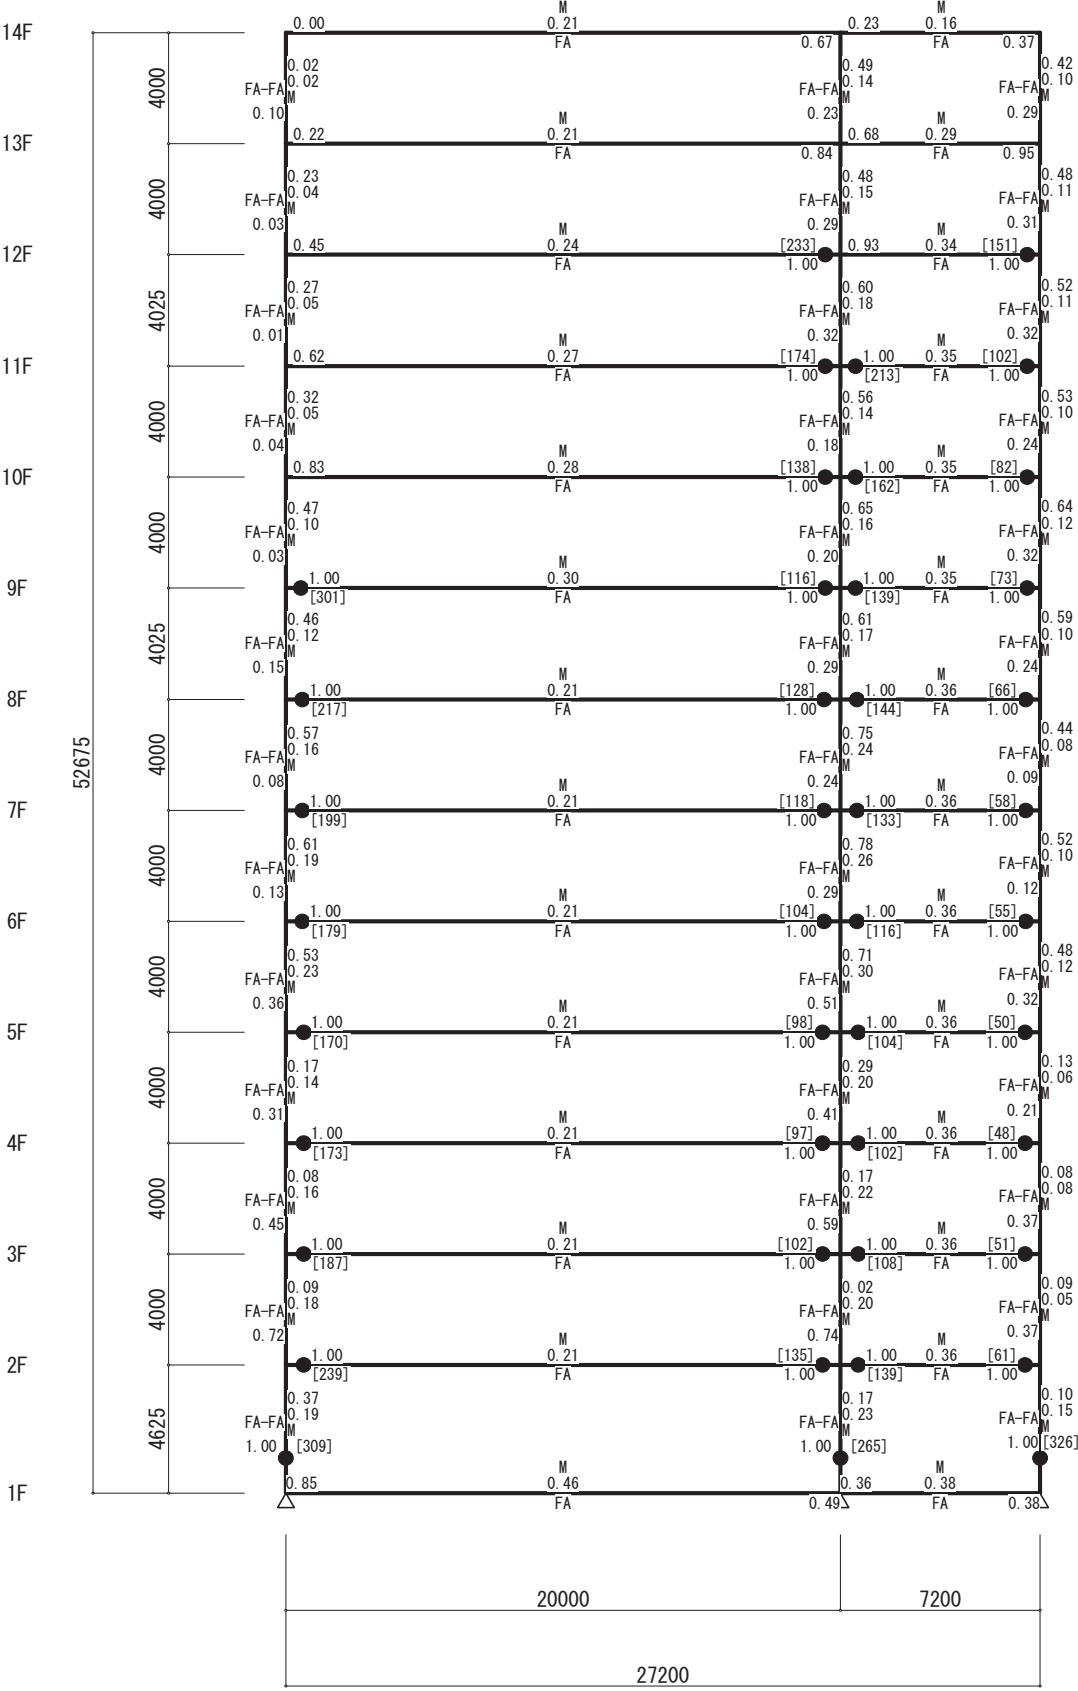


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

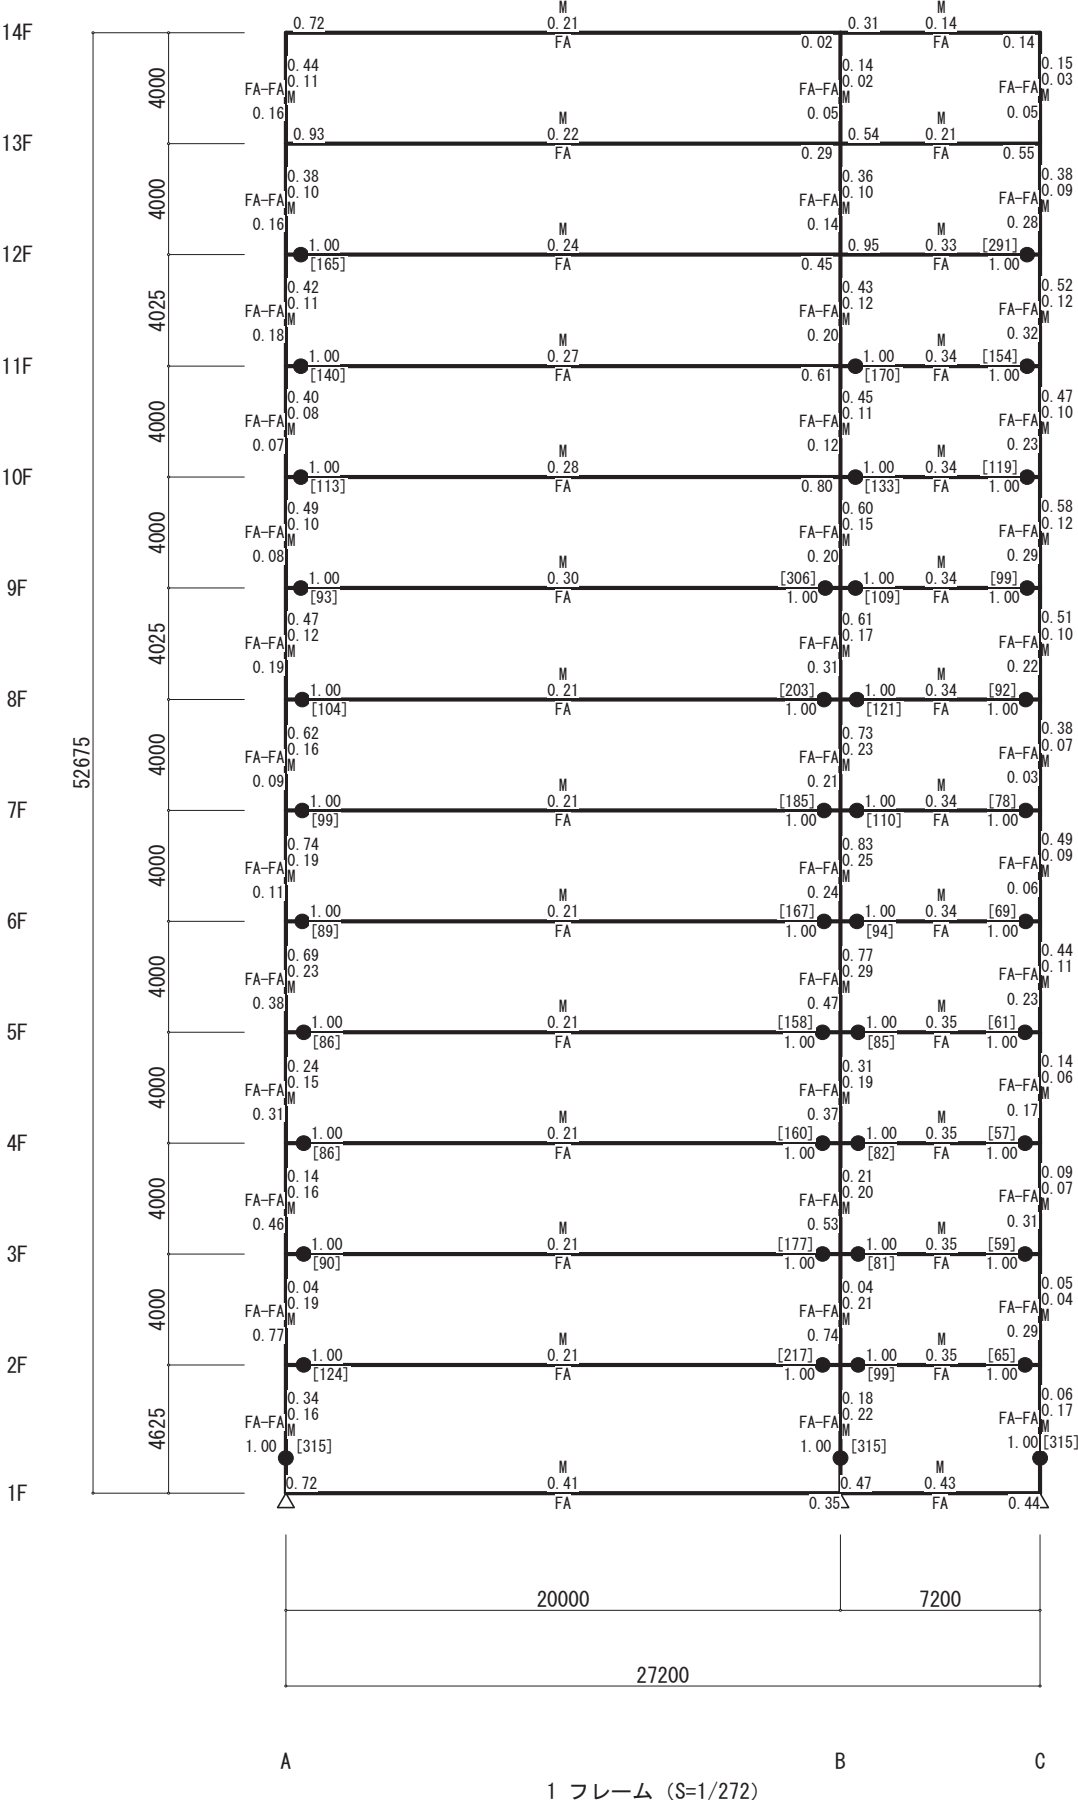


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

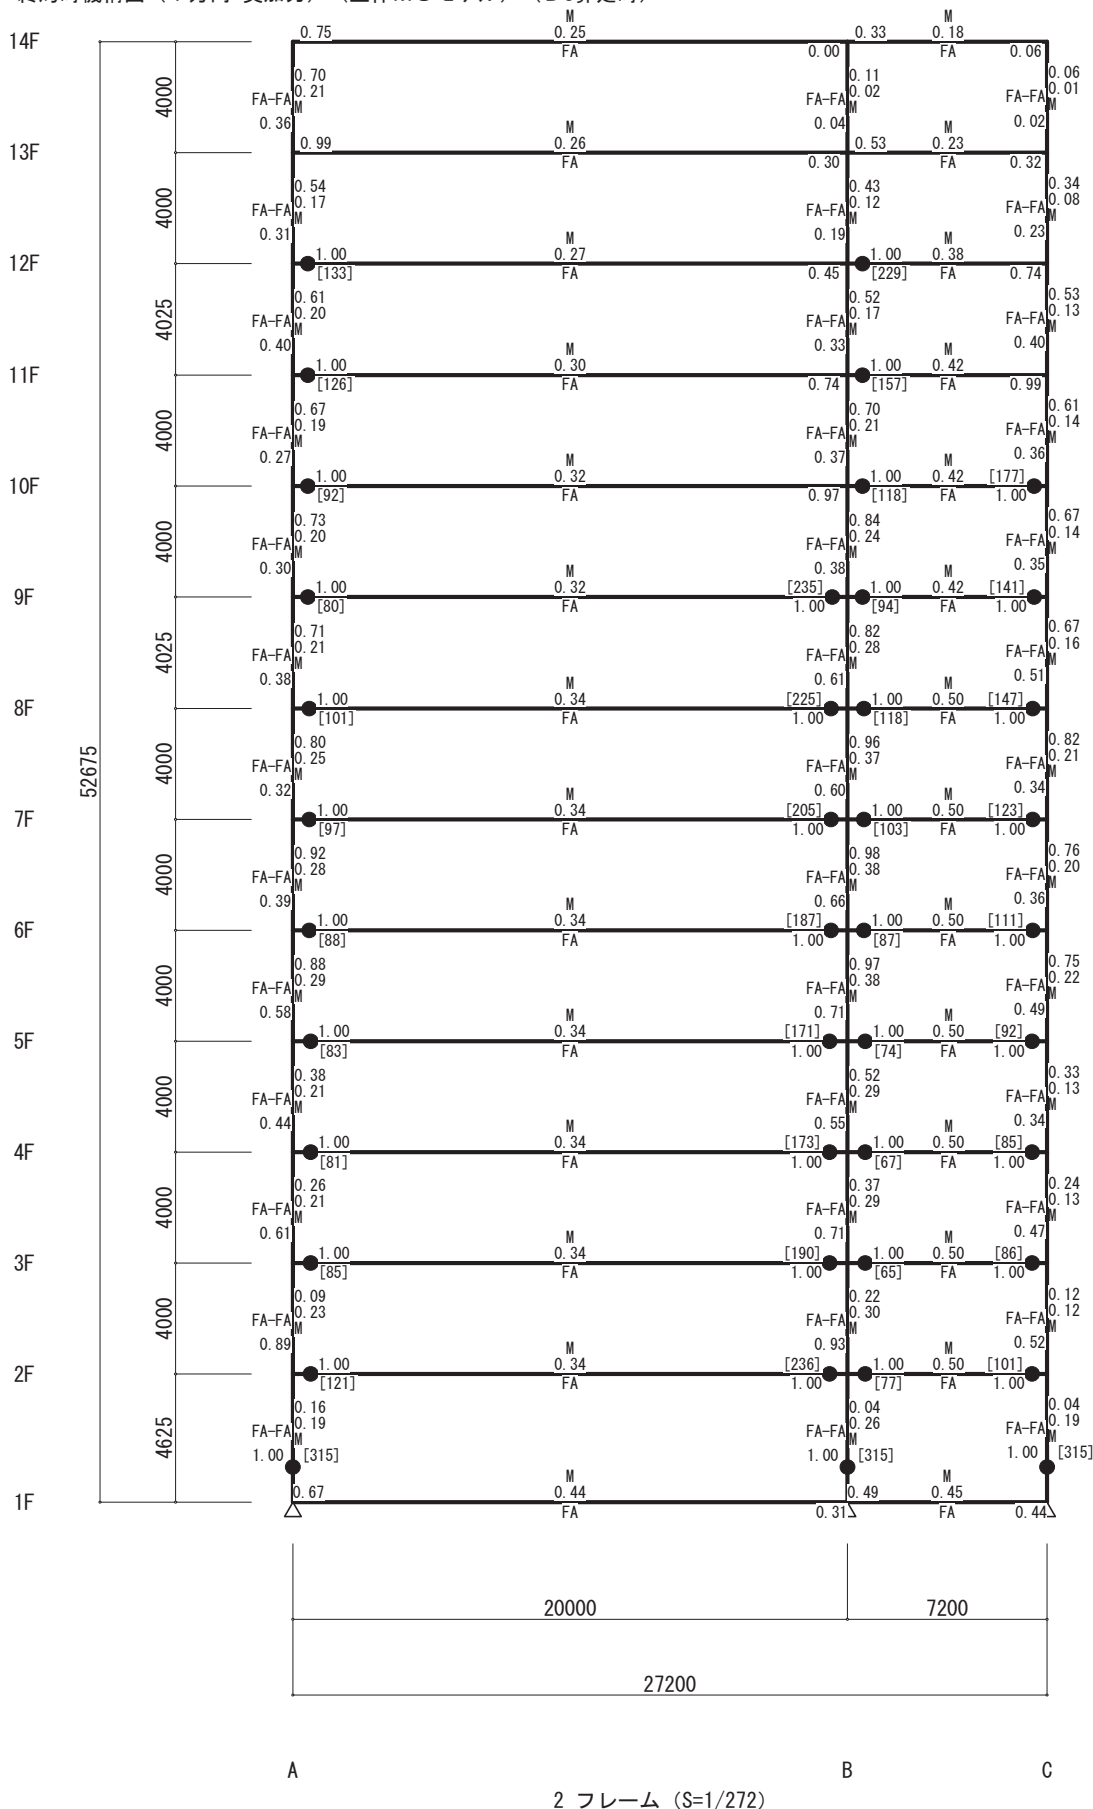


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

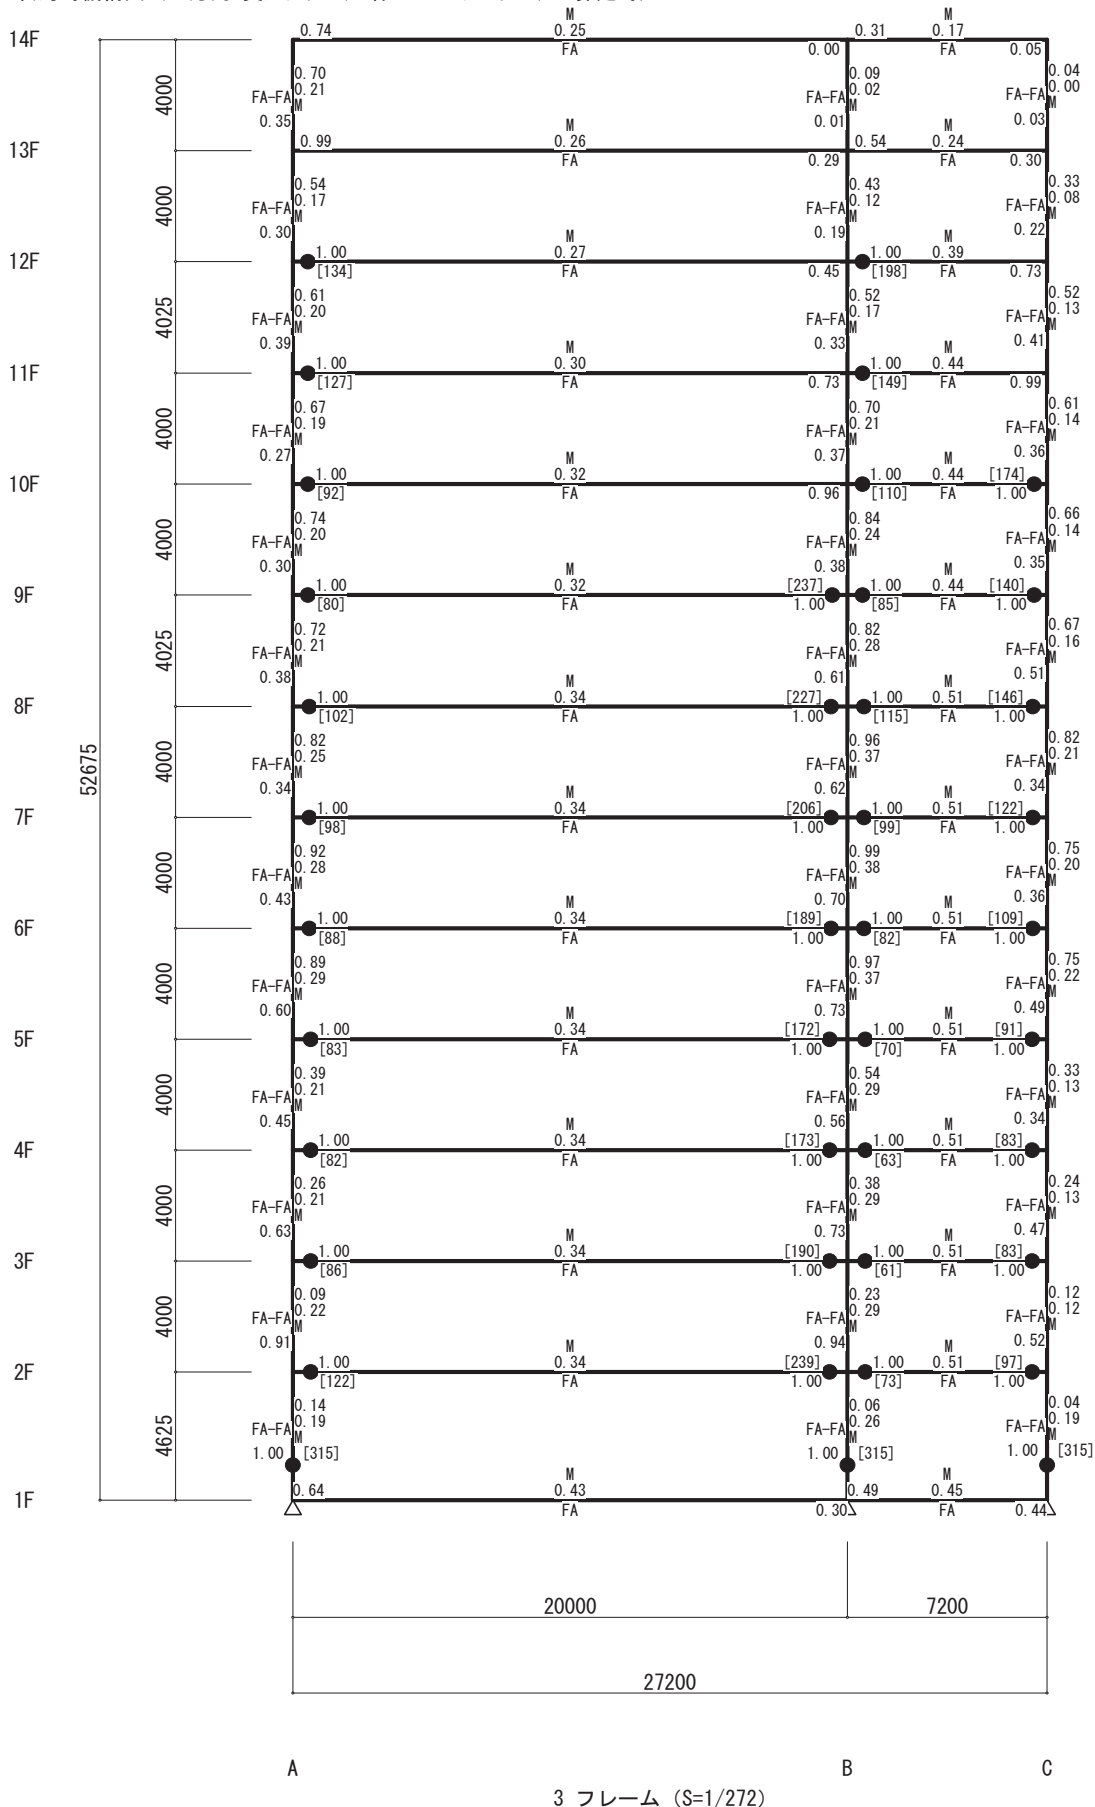


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

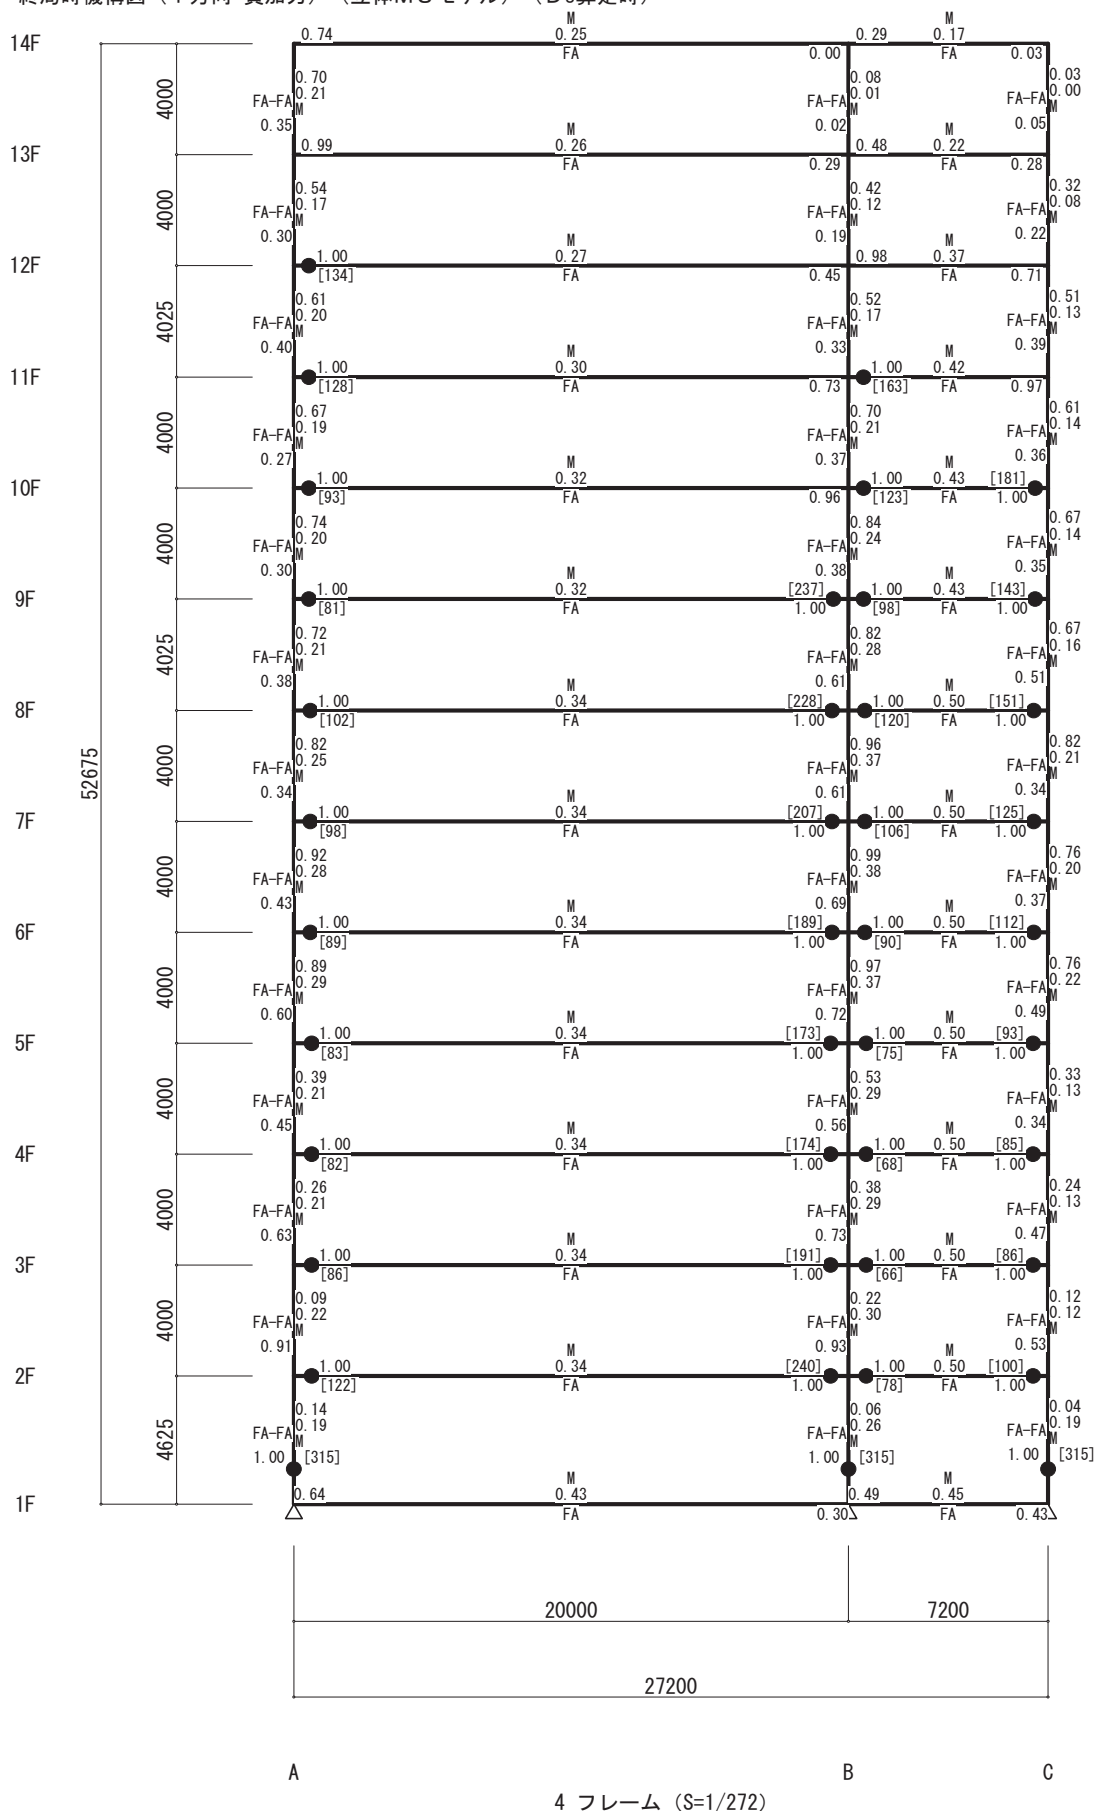

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

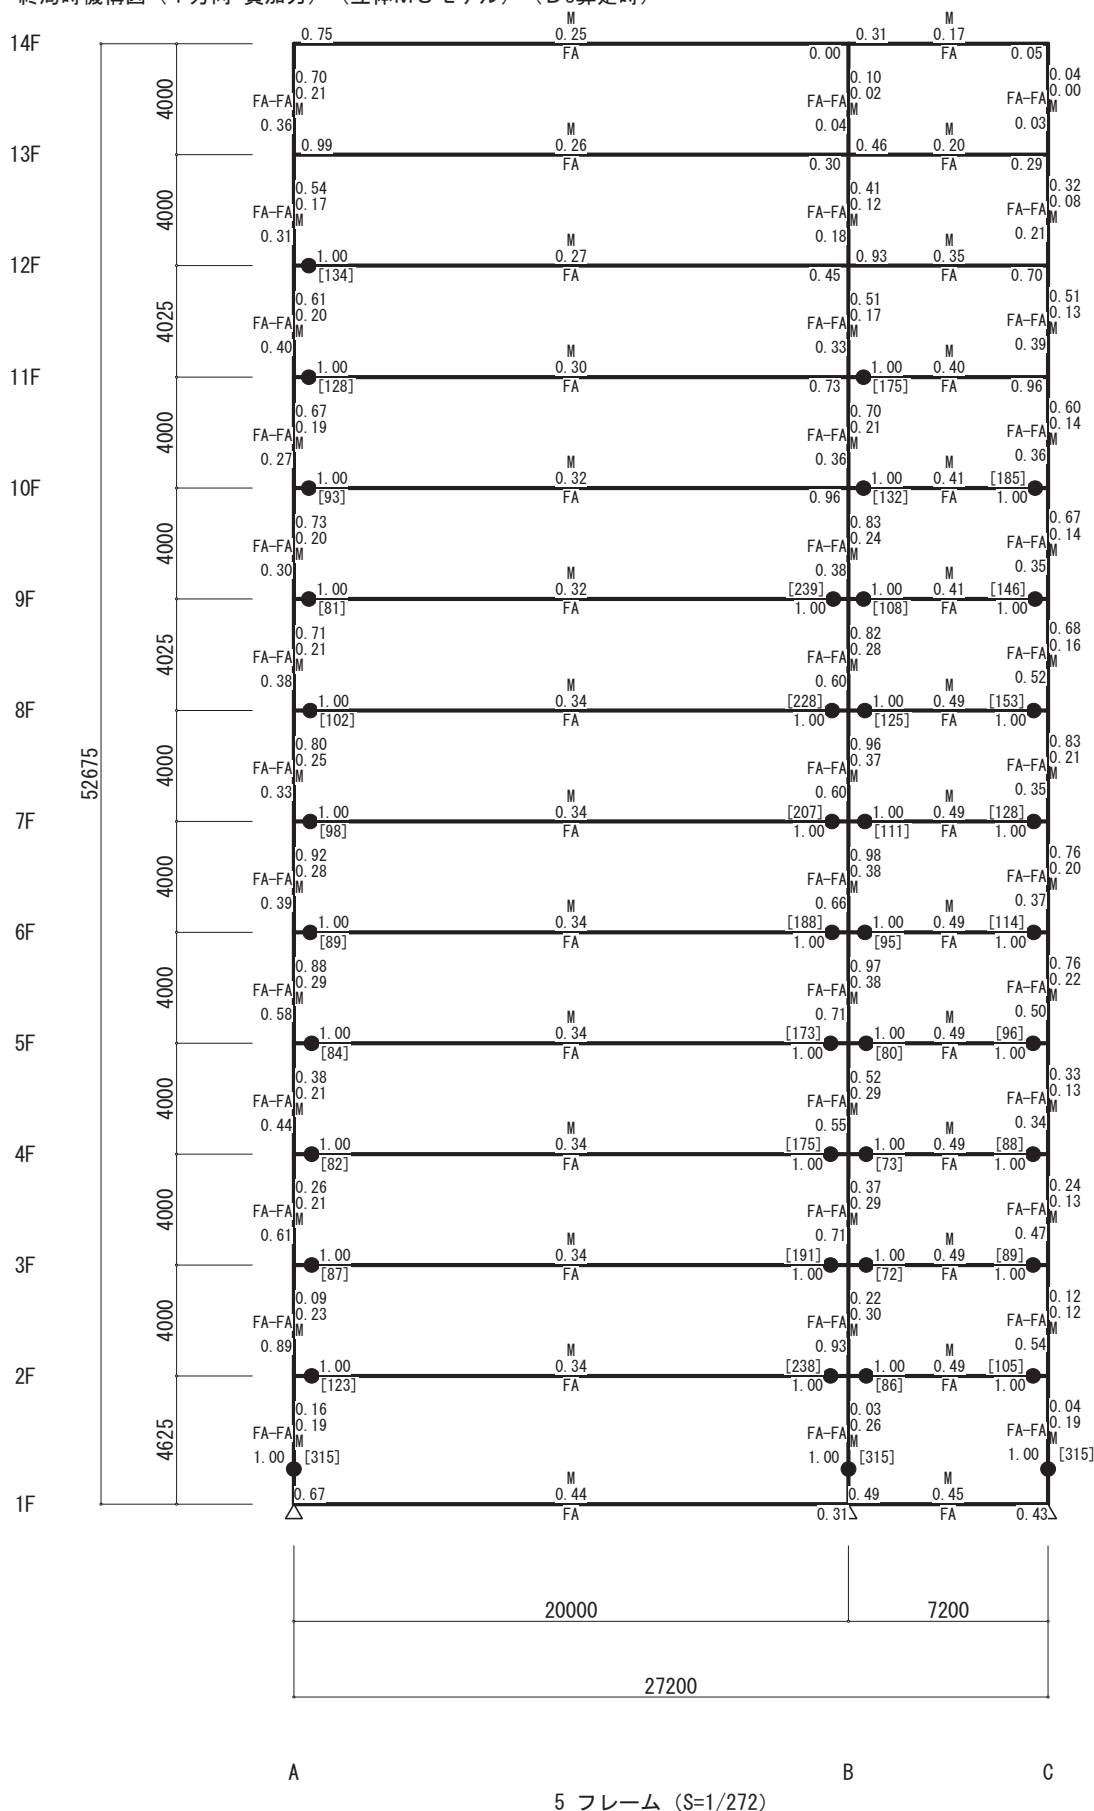



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


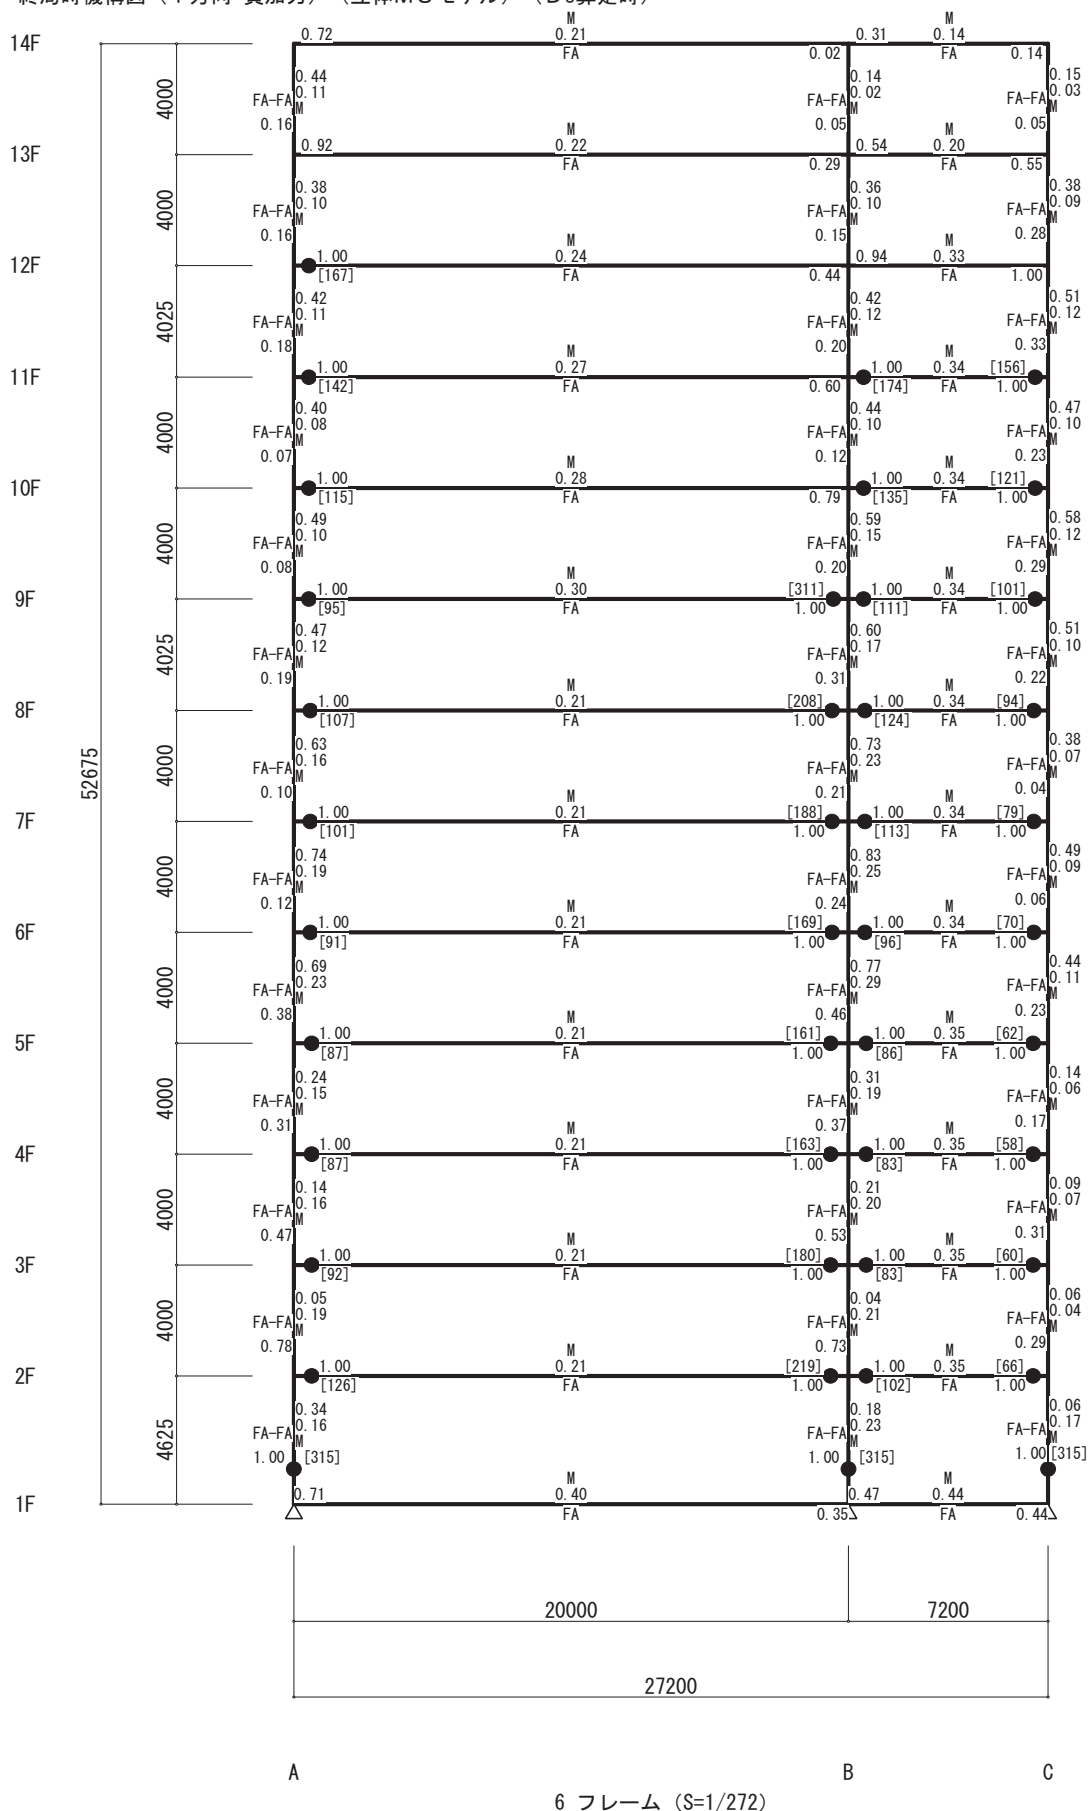


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

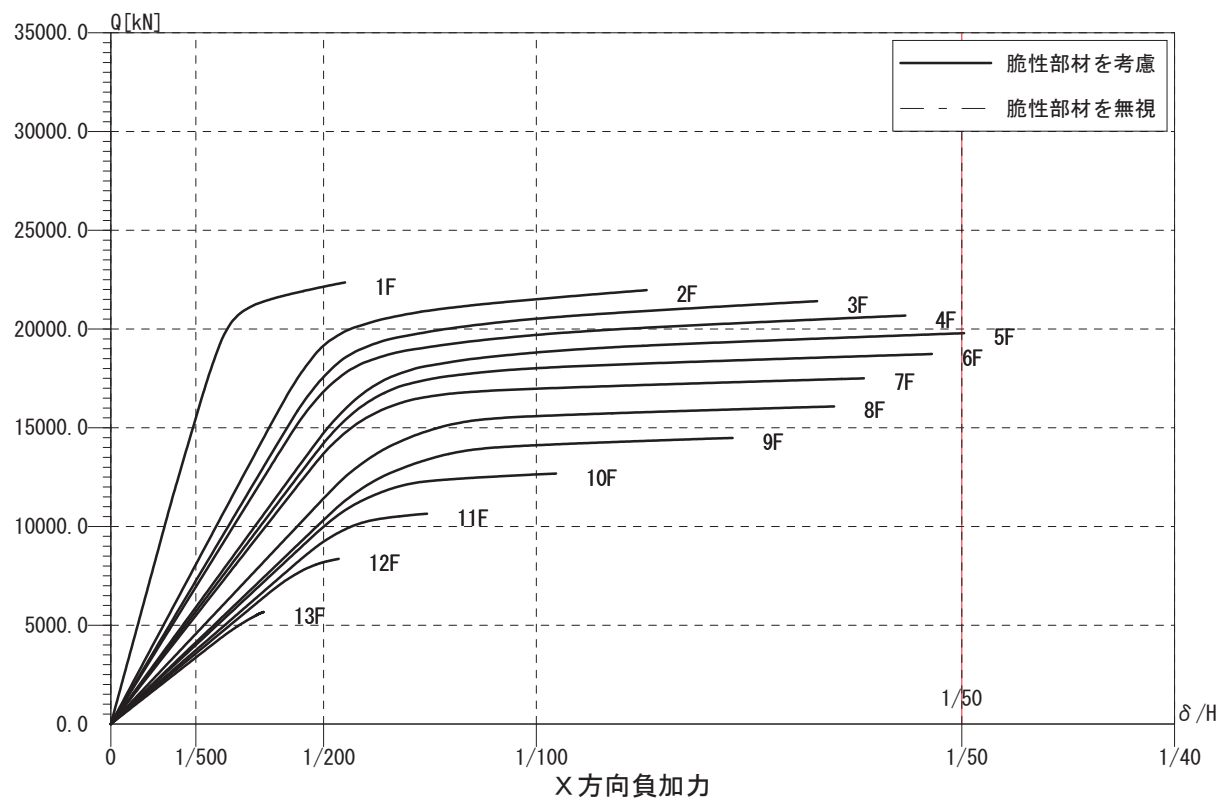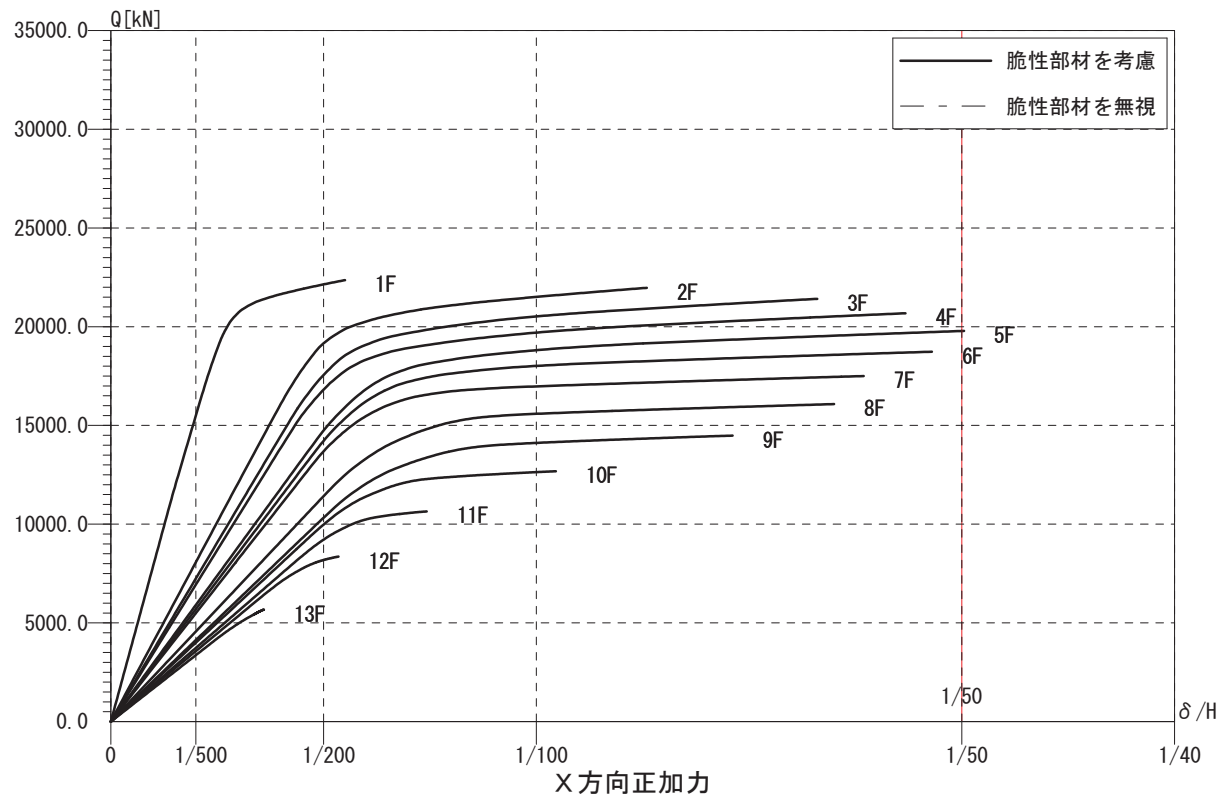

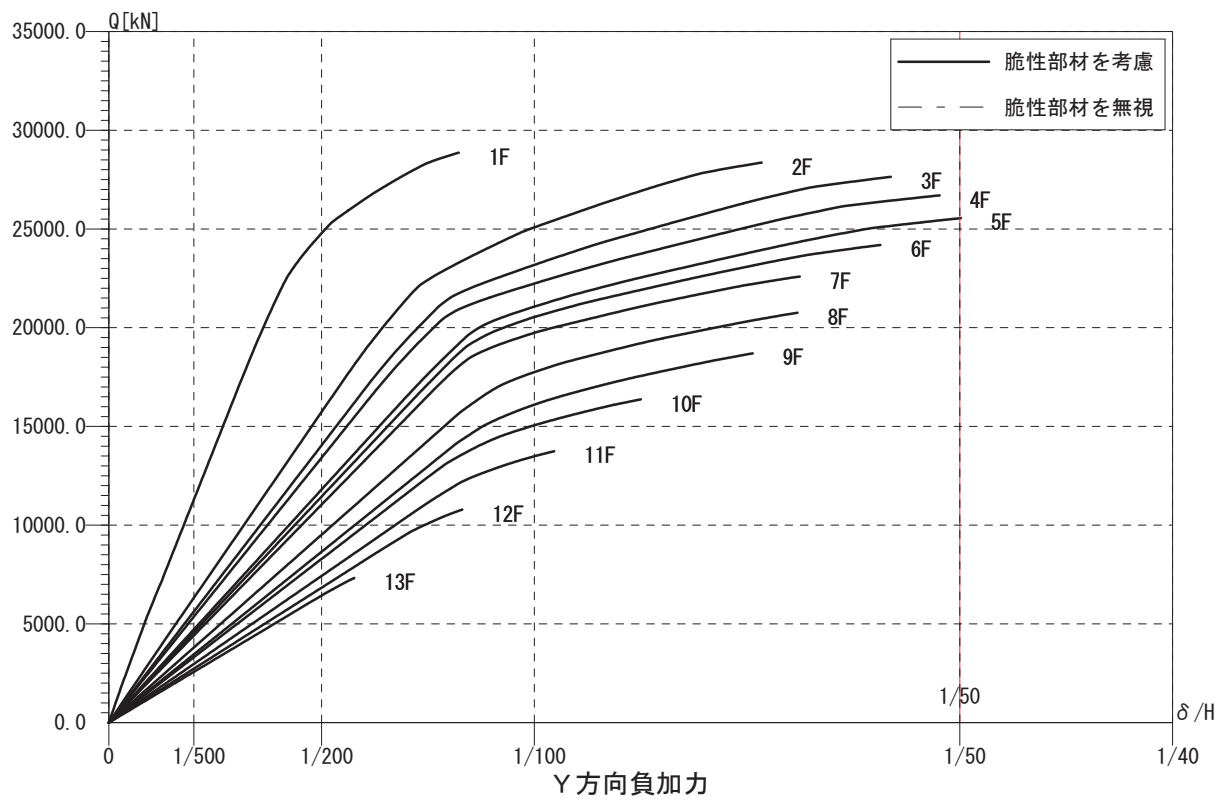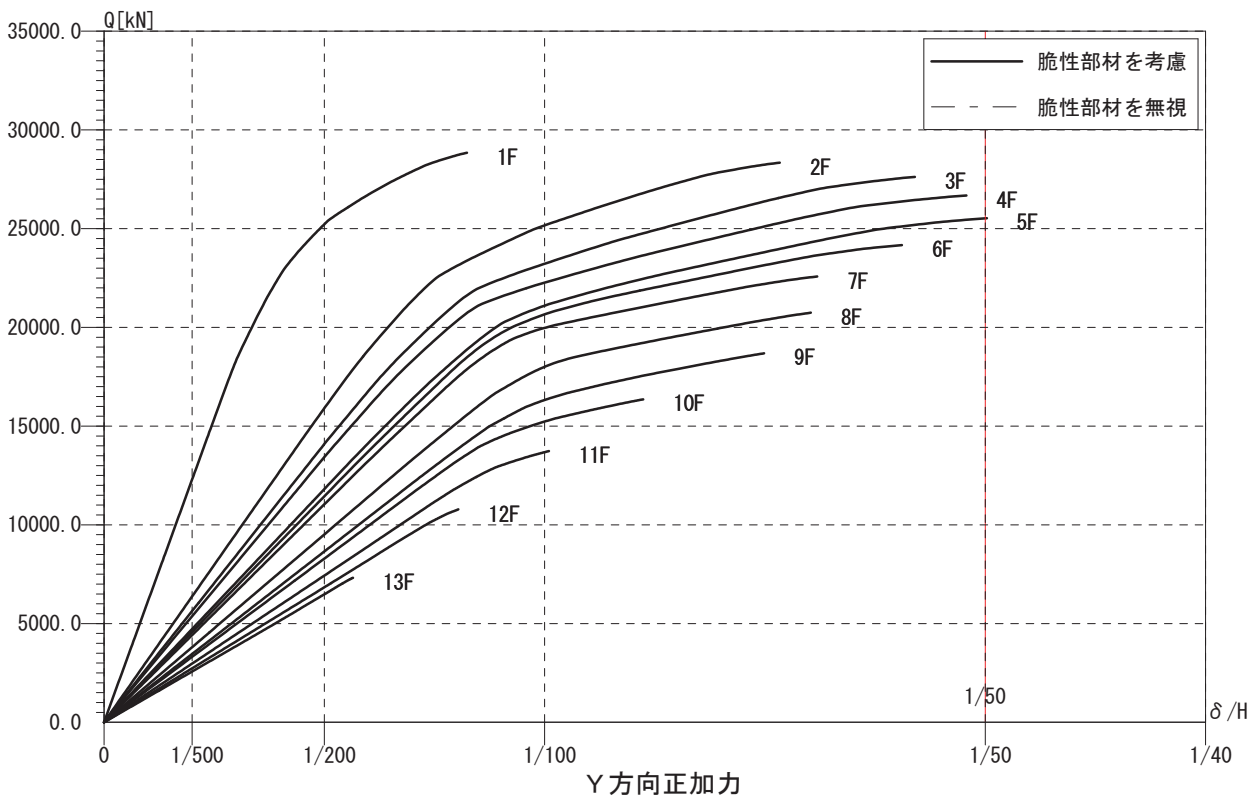

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

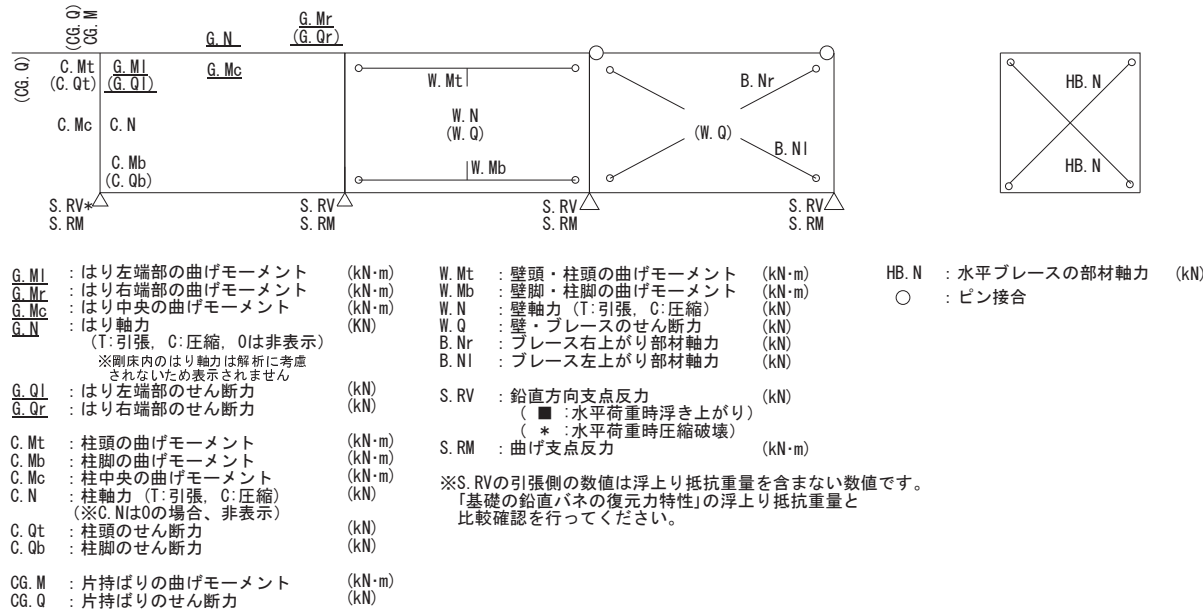

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		732.0		991.2		168.4											
		(202.4)		(260.6)		(27.7)											
14F	4000	67.8 (37.2)	74.4 (1.8)	966.2 (387.6)	1047.2 (273.9)	61.1 (273.9)	1650.2 (699.4)	725.2 (202.4)	3.4 (685.7)	1617.4 (260.6)	885.4 (260.6)	52.9 (413.4)	1022.1 (27.7)	30.9 (413.4)	68.8 (413.4)	168.4 (4.7)	
13F	4000	142.2 (240.5)	3.3T (134.7)	191.0 (619.7)	278.3T (452.9)	251.3 (791.8)	70.5C (398.8)	246.1 (777.7)	57.2T (438.8)	195.3 (636.0)	236.4C (438.8)	159.0 (636.0)	32.1C (438.8)	149.6 (413.4)	149.6 (4.7)	149.6 (4.7)	
12F	4000	755.6 (240.5)	538.9 (134.7)	53.9 (619.7)	1510.4 (452.9)	32.9 (452.9)	1884.8 (791.8)	1434.9 (398.8)	0.8 (699.4)	1861.4 (777.7)	1550.3 (438.8)	29.2 (636.0)	1545.0 (636.0)	567.8 (173.0)	54.8 (173.0)	827.0 (284.3)	
11F	4000	274.6 (240.5)	144.9T (240.5)	270.9 (355.2)	602.9T (619.7)	301.2 (485.3)	122.6C (791.8)	306.0 (476.1)	94.5T (777.7)	273.1 (466.9)	508.8C (777.7)	258.5 (466.9)	998.8 (636.0)	1447.8 (636.0)	310.1 (387.8)	310.1 (284.3)	
10F	4025	1133.5 (402.3)	1339.8 (355.2)	61.0 (859.4)	2029.9 (485.3)	33.5 (485.3)	2183.1 (915.5)	1752.1 (476.1)	38.2 (895.5)	2140.7 (895.5)	1714.4 (466.9)	33.5 (895.5)	1993.3 (829.3)	1344.6 (829.3)	51.6 (829.3)	1137.7 (376.2)	
9F	4000	323.8 (402.3)	507.5T (402.3)	300.4 (613.1)	739.5T (859.4)	340.7 (603.9)	129.7C (859.4)	338.5 (594.6)	82.6T (895.5)	324.4 (585.3)	595.0C (895.5)	380.7 (585.3)	605.6C (829.3)	376.4 (829.3)	376.4 (541.8)	376.4 (376.2)	
8F	4000	1798.0 (540.3)	2283.7 (613.1)	76.6 (1086.0)	2208.5 (603.9)	34.4 (603.9)	2816.9 (1028.0)	2178.8 (594.6)	38.3 (1009.5)	2779.7 (594.6)	2141.3 (585.3)	34.3 (896.3)	1990.9 (896.3)	40.3 (541.8)	1533.9 (414.2)	1533.9 (414.2)	
7F	4000	717.3 (648.4)	1126.0T (540.3)	738.1 (644.4)	1433.8 (1086.0)	2138.7 (603.8)	1295.0 (1028.0)	2101.8 (594.6)	1258.2 (1009.5)	2072.6 (594.6)	2072.6 (594.6)	1258.2 (1009.5)	2072.6 (594.6)	1258.2 (1009.5)	1919.7 (544.4)	123.1 (414.2)	
6F	4000	1997.0 (648.4)	2360.3 (644.4)	40.4 (1184.7)	3054.0 (603.8)	34.8 (603.8)	3022.7 (1201.2)	2179.0 (594.6)	38.6 (1182.7)	2985.8 (594.6)	2142.2 (585.4)	34.8 (1182.7)	2846.7 (1085.4)	2000.1 (544.4)	40.2 (544.4)	1796.7 (550.0)	
5F	4000	700.2 (648.4)	1776.3T (648.4)	684.7 (642.2)	1684.7 (1184.7)	2137.1 (603.7)	1782.3 (1201.2)	2101.7 (594.5)	1744.9 (1182.7)	2071.3 (594.5)	1494.7 (1085.4)	1926.9 (546.5)	403.3 (550.0)	1701.3C (550.0)	403.3 (550.0)	403.3 (550.0)	
4F	4025	1756.2 (900.3)	2352.8 (642.2)	40.7 (1401.9)	2795.9 (603.7)	36.1 (603.7)	2533.5 (1170.3)	2178.6 (594.5)	38.5 (1154.6)	2500.2 (594.5)	2143.4 (585.4)	36.0 (1288.1)	2584.5 (1288.1)	2007.9 (546.5)	40.5 (546.5)	1523.6 (775.0)	
3F	4000	55.6 (900.3)	2430.9T (900.3)	25.5 (1296.3)	677.9T (1401.9)	178.2 (1401.9)	148.4C (1170.3)	176.6 (603.5)	44.5T (1154.6)	2147.1 (603.5)	2120.9 (1154.6)	2600.1 (1288.1)	4038.8 (1133.0)	1595.7 (775.0)	4038.8 (775.0)	4038.8 (775.0)	
2F	4000	2839.4 (1172.4)	4706.8 (1296.3)	40.1 (1721.7)	4003.8 (609.5)	29.9 (609.5)	2197.2 (983.7)	2210.0 (603.5)	37.5 (969.3)	2168.9 (969.3)	2180.9 (597.5)	30.0 (597.5)	3639.3 (1554.0)	4118.5 (1133.0)	39.8 (990.2)	2443.2 (990.2)	
1F	4000	494.6 (1333.6)	3755.8T (1333.6)	560.4 (1291.9)	11.7T (1721.7)	229.8 (609.9)	148.1C (983.7)	230.3 (603.4)	30.5T (969.3)	531.4 (596.9)	233.5C (1154.6)	462.8 (1137.2)	3420.5C (1137.2)	1517.6 (1137.2)	3420.5C (1137.2)	3420.5C (1137.2)	
1F	4000	2842.2 (1204.6)	4692.4 (1331.9)	41.6 (1749.4)	3955.0 (609.9)	32.8 (609.9)	2635.1 (1160.8)	2209.7 (603.4)	37.5 (1147.6)	2608.1 (1147.6)	2181.5 (596.9)	32.8 (1616.6)	3674.7 (1616.6)	4135.3 (1137.2)	41.4 (1058.0)	2534.9 (1058.0)	
1F	4000	433.1 (1204.6)	5080.3T (1204.6)	456.2 (1277.1)	646.2C (1749.4)	313.5 (608.5)	147.4C (1160.8)	312.9 (603.3)	14.7T (1147.6)	441.5 (598.1)	279.9T (1616.6)	419.0 (1151.6)	4590.4C (1151.6)	419.0 (1151.6)	4590.4C (1151.6)	4590.4C (1151.6)	
1F	4000	2662.4 (1298.7)	4638.4 (1277.1)	40.6 (1790.3)	3738.5 (608.5)	33.5 (608.5)	2358.8 (1208.0)	2209.7 (603.3)	37.8 (1198.3)	2338.4 (1198.3)	2186.7 (598.1)	33.5 (1689.0)	3514.3 (1689.0)	4186.3 (1151.6)	40.5 (1184.5)	2408.3 (1184.5)	
1F	4000	65.0 (1298.7)	6392.9T (1298.7)	158.0 (1288.9)	1288.9C (1790.3)	57.3 (617.7)	144.6C (1208.0)	58.2 (612.5)	0.4C (1198.3)	136.3 (607.5)	804.6T (1689.0)	39.3 (1177.3)	5777.6C (1177.3)	39.3 (1177.3)	5777.6C (1177.3)	5777.6C (1177.3)	
1F	4000	2146.8 (1333.6)	4679.2 (1288.8)	39.5 (1921.2)	3435.1 (1921.2)	2257.2 (617.7)	33.6 (1265.0)	1958.1 (1265.0)	2241.5 (612.6)	1934.5 (1253.9)	2220.5 (607.5)	33.6 (1809.7)	3189.1 (1809.7)	4277.7 (1177.3)	39.4 (1206.3)	1869.2 (1206.3)	
1F	4000	520.5 (1333.6)	7717.4T (1333.6)	407.4 (1279.7)	1932.3C (1921.2)	571.8 (617.0)	141.2C (1265.0)	573.2 (612.5)	16.2C (1253.9)	430.2 (608.0)	1344.1T (1809.7)	543.4 (1186.2)	6991.1C (1186.2)	543.4 (1186.2)	6991.1C (1186.2)	6991.1C (1186.2)	
1F	4000	1459.1 (1348.5)	4646.9 (1279.7)	40.0 (1910.0)	2573.2 (1910.0)	2256.1 (617.0)	34.9 (1334.5)	1326.1 (1334.5)	2241.6 (612.5)	1311.0 (1327.3)	2223.7 (608.0)	34.9 (1838.9)	2414.5 (1838.9)	4310.3 (1186.2)	39.9 (1274.4)	1274.4 (1274.4)	
1F	4000	1237.8 (1348.5)	9031.0T (1348.5)	1246.8 (1265.4)	2567.5C (1910.0)	1342.9 (615.5)	137.3C (1334.5)	1343.7 (612.4)	31.2C (1327.3)	1263.4 (609.3)	1892.7T (1838.9)	1260.1 (1838.9)	8211.9C (1838.9)	1260.1 (1838.9)	8211.9C (1838.9)	8211.9C (1838.9)	
1F	4000	660.0 (1525.8)	4594.7 (1265.4)	39.2 (1949.9)	1700.8 (1949.9)	2251.2 (615.5)	35.6 (1275.2)	409.5 (1275.2)	2241.4 (612.4)	398.5 (1269.8)	2229.2 (609.3)	35.6 (1895.0)	1576.5 (1895.0)	4359.8 (1200.2)	39.2 (1407.8)	486.9 (1407.8)	
1F	4000	2391.6 (1525.8)	10327.7T (1525.8)	2198.7 (1251.2)	3190.4C (1949.9)	2141.0 (613.8)	132.7C (1275.2)	2141.0 (612.3)	43.7C (1269.8)	2456.6T (1895.0)	2456.6T (1895.0)	2456.6T (1895.0)	9443.8C (1895.0)	2456.6T (1895.0)	9443.8C (1895.0)	9443.8C (1895.0)	
1F	4000	5443.3 (1525.8)	4462.5 (1251.2)	6098.2 (1949.9)	2173.3 (1949.9)	4691.5 (1275.2)	2166.6 (613.8)	4680.6 (1269.8)	2162.1 (610.8)	6003.7 (1895.0)	4329.8 (1214.1)	5144.3 (1214.1)	5144.3 (1214.1)	5144.3 (1214.1)	5144.3 (1214.1)	5144.3 (1214.1)	
1F	4025	897.5 (1062.2)	4545.8 (1251.2)	41.6 (1799.2)	610.1 (1799.2)	2246.4 (613.8)	36.7 (1598.0)	276.5 (1598.0)	2241.9 (612.3)	278.6 (1598.9)	2235.4 (610.8)	36.7 (1930.2)	571.0 (1930.2)	4412.6 (1214.1)	41.6 (971.9)	815.0 (971.9)	
1F	4000	3353.8 (1062.2)	11595.2T (1062.2)	3550.6 (1314.0)	3817.7C (1799.2)	3972.0 (1060.5)	130.2C (1060.5)	3976.1 (1064.0)	50.4C (1094.9)	3892.6 (1094.9)	3046.2T (1372.5)	3062.4 (1372.5)	10673.6C (1372.5)	3062.4 (1372.5)	10673.6C (1372.5)	10673.6C (1372.5)	
1F	4000	5810.1 (1062.2)	3657.3 (1314.0)	7711.2 (1799.2)	3581.9 (1799.2)	7667.5 (1060.5)	3575.0 (1064.0)	7673.6 (1598.9)	3575.0 (1064.0)	7673.6 (1598.9)	3784.3 (1094.9)	8356.1 (1930.2)	5309.8 (1930.2)	5309.8 (1372.5)	5309.8 (971.9)	5309.8 (971.9)	
1F	4000	12913.0 (0.0)	12913.0 (1314.9)	1076.4 (0.0)	4064.7 (1060.5)	236.0 (1060.5)	123.0 (1064.0)	255.3 (1064.0)	17.3 (1094.9)	157.2 (1094.9)	3323.7 (1372.5)	369.0 (1372.5)	12044.4 (1372.5)	369.0 (1372.5)	12044.4 (1372.5)	12044.4 (1372.5)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		A フレーム (S=1/272)															
		1 2 3 4 5 6															

[illegible]

B フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	192.8 (71.4)	192.8 (46.7)	24.6	384.8 (174.0)	241.2 (65.2)	6.3	440.9 (205.4)	212.3 (55.1)	13.9	489.6 (219.6)	305.2 (87.5)	9.8	414.2 (179.6)	89.3 (35.9)	40.1	169.5 (62.2)
			50.1	77.0T	36.7	11.4C	30.1	10.0C	50.3	48.5T	55.0	41.8C	45.2	62.6C				
	13F	4000	286.1 (119.3)	378.8 (99.1)	22.1	529.2 (252.3)	506.0 (137.8)	10.0	604.4 (291.8)	499.0 (140.2)	5.6	560.7 (268.5)	439.3 (124.0)	6.9	484.7 (230.1)	335.7 (98.0)	16.9	290.4 (122.3)
			47.6	210.4T	24.7	17.1C	20.7	8.4C	23.6	55.6T	24.5	51.4C	45.8	190.2C				
	12F	4025	414.1 (189.3)	605.1 (159.6)	30.5	810.0 (416.2)	745.9 (204.2)	10.7	898.4 (464.3)	736.9 (206.5)	6.6	832.6 (426.3)	596.1 (167.1)	5.6	707.7 (349.3)	536.2 (156.1)	25.7	388.7 (168.5)
			33.2	401.5T	27.6	17.5C	35.9	7.1C	25.4	38.8T	4.8	45.1C	49.5	372.9C				
	11F	4000	589.0 (219.7)	936.6 (255.1)	18.1	1248.7 (571.2)	1213.4 (330.9)	22.1	1394.6 (700.4)	1195.5 (337.7)	20.1	1203.5 (540.9)	851.2 (232.3)	15.1	950.1 (401.4)	827.2 (225.8)	14.3	509.0 (181.2)
			149.5	695.7T	106.2	13.8T	6.1	2.0T	121.8	44.3C	147.3	36.3C	146.6	632.6C				
	10F	4000	289.9 (219.7)	901.7 (255.0)	1036.2 (571.2)	1412.7 (402.5)	1406.8 (700.4)	1360.4 (389.1)	960.0 (540.9)	821.1 (232.3)	655.4 (401.4)	800.6 (226.3)	215.9 (181.2)					
			644.2 (259.5)	934.0 (255.0)	16.2	1351.1 (632.2)	1485.6 (402.5)	1447.1 (727.5)	1441.2 (389.1)	40.4	1252.0 (585.8)	851.6 (232.3)	15.2	994.7 (444.7)	829.0 (226.3)	14.2	584.7 (228.5)	
	9F	4025	125.1	989.9T	86.7	115.0T	7.9	5.2C	80.3	178.6C	105.4	25.1C	127.8	893.1C				
			393.9 (259.5)	894.0 (252.8)	1177.8 (632.2)	1409.3 (401.7)	1462.9 (727.5)	1363.6 (390.1)	1091.4 (585.8)	823.5 (233.0)	783.9 (444.7)	805.6 (227.6)	329.1 (228.5)					
	8F	4000	532.0 (236.0)	926.0 (252.8)	16.0	1199.3 (561.1)	1483.2 (401.7)	37.0	1391.2 (658.7)	1444.8 (390.1)	40.6	1126.5 (525.4)	854.3 (233.0)	15.4	873.0 (401.2)	833.5 (227.6)	14.0	476.4 (209.0)
			57.0	1269.2T	70.2	205.6T	65.5	16.3C	69.1	310.9C	65.5	2.4C	55.8	1141.7C				
	7F	4000	418.0 (236.0)	909.7 (256.9)	1059.0 (561.1)	1432.4 (408.3)	1426.1 (756.4)	1383.4 (395.4)	988.2 (525.4)	834.5 (235.8)	741.9 (401.2)	817.2 (230.7)	364.9 (209.0)					
			521.8 (213.9)	939.8 (256.9)	15.1	1357.9 (622.5)	1507.3 (408.3)	1636.0 (756.4)	1463.8 (395.4)	40.2	1258.6 (573.3)	863.3 (235.8)	14.4	936.8 (416.6)	844.2 (230.7)	13.5	452.3 (179.8)	
6F	4000	93.9	1545.9T	112.9	246.8T	123.2	44.8C	111.9	429.5C	103.6	56.2T	92.7	1384.6C					
		333.9 (213.9)	908.3 (256.4)	1132.1 (622.5)	1430.8 (408.5)	1389.7 (756.4)	1382.1 (395.5)	1034.7 (573.3)	833.8 (235.5)	729.6 (416.6)	818.2 (231.0)	266.8 (179.8)						
5F	4000	603.8 (248.3)	937.7 (256.4)	14.7	1286.6 (617.8)	1510.5 (408.5)	39.8	1506.4 (738.7)	1465.4 (395.5)	41.6	1209.5 (577.9)	862.1 (235.5)	14.2	949.5 (437.0)	845.3 (231.0)	13.5	551.4 (221.2)	
		107.1	1814.6T	51.0	272.8T	29.0	77.9C	53.6	544.7C	75.6	130.3T	109.0	1620.0C					
4F	4000	389.6 (248.3)	896.1 (253.0)	1184.6 (617.8)	1425.4 (407.1)	1448.4 (738.7)	1388.2 (397.2)	1102.3 (577.9)	838.6 (236.9)	798.3 (437.0)	826.2 (233.2)	333.4 (221.2)						
		535.7 (291.5)	925.3 (253.0)	14.6	1217.0 (622.8)	1505.6 (407.1)	1448.7 (735.2)	1471.7 (397.2)	41.7	1153.2 (591.8)	867.3 (236.9)	14.3	892.9 (465.6)	852.7 (233.2)	13.2	492.8 (270.9)		
3F	4000	47.2	2069.2T	28.6	305.6T	21.8	108.1C	30.5	664.3C	38.3	207.2T	49.0	1848.4C					
		630.2 (291.5)	896.8 (253.0)	1274.2 (622.8)	1434.0 (409.7)	1492.3 (735.2)	1401.8 (401.0)	1214.2 (591.8)	847.2 (239.2)	969.5 (465.6)	837.5 (236.2)	590.7 (270.9)						
2F	4000	294.5 (262.7)	924.6 (253.0)	13.9	1138.5 (677.2)	1515.9 (409.7)	41.0	1427.3 (820.4)	1485.6 (401.0)	41.9	1062.4 (640.4)	874.8 (239.2)	13.8	741.1 (481.6)	863.4 (236.2)	12.9	246.8 (239.6)	
		230.9	2316.7T	216.0	337.2T	213.5	139.0C	218.4	786.3C	222.2	291.3T	232.5	2073.5C					
1F	4625	756.2 (262.7)	891.4 (251.4)	1570.4 (677.2)	1431.4 (409.3)	1854.3 (820.4)	1403.6 (401.7)	1499.1 (640.4)	849.1 (239.6)	1185.4 (481.6)	841.2 (237.3)	711.7 (239.6)						
		162.6 (334.0)	918.9 (251.4)	836.5 (691.4)	1515.5 (409.3)	1066.0 (810.6)	1488.9 (401.7)	780.7 (661.9)	876.2 (239.6)	530.8 (532.5)	867.1 (237.3)	13.0	129.5 (316.8)					
1F	4625	505.3	2556.4T	546.4	374.8T	555.3	168.8C	543.2	910.8C	534.1	374.2T	504.1	2294.7C					
		1173.3 (334.0)	881.3 (248.5)	1929.2 (691.4)	1426.9 (408.1)	2176.5 (810.6)	1408.7 (403.2)	1867.1 (661.9)	852.9 (240.7)	1599.0 (532.5)	848.0 (239.1)	1137.6 (316.8)						
1F	4000	265.0 (245.3)	908.2 (248.5)	463.8 (626.3)	1511.7 (408.1)	744.7 (784.7)	1494.3 (403.2)	421.8 (608.2)	880.2 (240.7)	127.3 (443.6)	873.4 (239.1)	289.6 (234.3)						
		755.7	2785.9T	788.9	433.9T	824.8	194.3C	794.6	1043.0C	759.9	446.1T	758.2	2512.4C					
1F	4000	1246.3 (245.3)	869.9 (245.7)	2041.5 (626.3)	1420.8 (406.6)	2394.2 (784.7)	1414.4 (405.0)	2011.0 (608.2)	857.1 (242.1)	1647.1 (443.6)	852.3 (240.6)	1226.7 (234.3)						
		346.8 (608.4)	899.5 (245.7)	335.2 (937.2)	1506.8 (406.6)	528.0 (997.2)	1501.4 (405.0)	289.1 (905.4)	885.7 (242.1)	89.9 (842.0)	879.9 (240.6)	374.5 (591.6)						
1F	4000	1753.7	3022.1T	1832.2	539.8T	1778.0	207.8C	1804.5	1189.5C	1857.3	484.9T	1742.6	2742.6C					
		3160.6 (608.4)	2236.2 (749.6)	3999.5 (937.2)	1984.5 (520.5)	4084.1 (997.2)	2043.1 (575.4)	3898.2 (905.4)	1642.4 (485.8)	3804.5 (842.0)	3110.8 (732.3)	3110.8 (591.6)						
1F	4000	3761.9 (0.0)	462.2	314.4 (0.0)	1763.3 (520.5)	110.6	144.3 (0.0)	2099.6 (575.4)	28.2	1261.5 (0.0)	1855.1 (485.8)	106.3	749.3 (0.0)	1162.1 (732.3)	474.3	3455.3 (0.0)		
		7200																
		7200																
		7200																
		7200																
		7200																
		36000																
		C フレーム (S=1/272)																
		1 2 3 4 5 6																

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		31.6 (27.9)		886.6 (260.9)		725.5 (202.5)		1049.1 (274.4)		67.9 (1.8)							
14F	4000	169.2 (4.7)	169.2 (27.9)	68.8	1023.8 (414.1)	992.2 (260.9)	52.8	1619.0 (686.4)	732.4 (202.5)	3.4	1652.3 (700.5)	926.8 (274.4)	61.1	967.9 (388.3)	81.1 (1.8)	74.5	67.9 (37.4)
		159.7	32.2C	195.7	236.2C	246.1	57.0T	251.4	71.2C	191.3	279.1T	142.7	3.1T				
13F	4000	150.2 (4.7)	150.2 (173.6)	570.0 (173.6)	632.5 (414.1)	1551.9 (439.2)	1126.7 (686.4)	1435.2 (398.9)	1149.6 (700.5)	1665.9 (453.6)	585.3 (388.3)	540.3 (135.1)	217.5 (37.4)				
		830.1 (285.6)	679.9 (173.6)	55.0	1548.0 (636.8)	1610.6 (439.2)	29.4	1861.9 (776.5)	1436.8 (398.9)	0.8	1885.5 (790.6)	1599.8 (453.6)	33.0	1512.7 (619.9)	432.1 (135.1)	54.1	757.8 (241.1)
		259.0	211.7C	274.5	508.9C	308.9	94.7T	304.2	123.3C	272.8	603.9T	275.5	144.8T				
12F	4000	312.2 (285.6)	312.2 (389.3)	1350.1 (389.3)	999.0 (636.8)	1708.5 (465.3)	1244.1 (776.5)	1746.2 (474.5)	1277.1 (790.6)	1774.5 (483.6)	967.0 (619.9)	1344.9 (356.7)	206.7 (241.1)				
		1140.5 (376.4)	1452.7 (389.3)	51.3	1992.6 (827.9)	1641.5 (465.3)	33.5	2134.3 (892.2)	1669.9 (474.5)	38.2	2176.7 (912.1)	1707.6 (483.6)	33.5	2031.0 (859.8)	1223.6 (356.7)	60.7	1138.2 (404.3)
		383.1	607.5C	326.5	592.0C	338.9	82.8T	341.1	130.0C	300.8	737.2T	324.5	508.7T				
11F	4000	374.3 (376.4)	374.3 (540.5)	1986.4 (540.5)	1339.5 (827.9)	2135.5 (583.6)	1456.6 (892.2)	2173.1 (593.0)	1494.6 (912.1)	2202.6 (602.3)	1429.5 (859.8)	2290.5 (615.0)	489.3 (404.3)				
		1530.9 (412.6)	1905.3 (540.5)	40.6	2713.6 (983.4)	2066.7 (583.6)	34.4	2775.3 (1006.9)	2096.4 (593.0)	38.3	2812.4 (1025.3)	2133.9 (602.3)	34.3	2910.7 (1085.1)	2137.6 (615.0)	76.5	1801.2 (540.7)
		705.6	1152.0C	746.8	641.0C	761.6	71.3T	761.8	137.2C	740.5	729.6T	719.7	1128.5T				
10F	4000	119.6 (412.6)	119.6 (543.2)	1995.8 (543.2)	1220.0 (983.4)	2136.6 (583.8)	1252.1 (1006.9)	2173.5 (593.0)	1288.9 (1025.3)	2202.7 (602.2)	1429.7 (1085.1)	2355.6 (643.2)	361.8 (540.7)				
		1795.4 (549.4)	1915.0 (543.2)	40.4	2842.8 (1083.5)	2067.0 (583.8)	34.8	2980.8 (1180.3)	2096.3 (593.0)	38.6	3017.7 (1198.9)	2133.1 (602.2)	34.8	3048.2 (1182.2)	2275.2 (643.2)	40.2	1993.8 (647.2)
		696.5	1699.4C	675.8	688.1C	620.1	59.9T	619.9	143.7C	683.8	694.5T	699.4	1776.8T				
9F	4000	402.3 (549.4)	402.3 (545.4)	2004.0 (545.4)	1491.1 (1083.5)	2138.3 (583.9)	1740.5 (1180.3)	2173.6 (593.1)	1777.9 (1198.9)	2204.1 (602.2)	1680.5 (1182.2)	2348.4 (641.1)	595.0 (647.2)				
		1520.3 (773.6)	1922.6 (545.4)	40.7	2579.0 (1285.7)	2066.1 (583.9)	36.1	2494.5 (1152.2)	2096.7 (593.1)	38.5	2527.8 (1167.9)	2132.0 (602.2)	36.0	2791.0 (1399.8)	2267.4 (641.1)	40.5	1753.5 (899.2)
		36.7	2255.6C	8.6	741.2C	175.6	45.8T	177.3	147.7C	26.1	669.2T	56.1	2429.4T				
8F	4000	1593.7 (773.6)	1593.7 (1131.2)	4112.4 (1131.2)	2596.2 (1285.7)	2176.4 (596.2)	2143.2 (1152.2)	2205.5 (602.2)	2173.2 (1167.9)	2219.7 (608.3)	2843.2 (1399.8)	4700.3 (1294.6)	1865.6 (899.2)				
		2438.6 (988.5)	4032.3 (1131.2)	40.1	3632.8 (1551.3)	2116.6 (596.2)	29.9	2163.8 (967.2)	2130.6 (602.2)	37.5	2192.1 (981.6)	2159.8 (608.3)	30.0	3997.0 (1719.0)	4620.5 (1294.6)	39.9	2834.6 (1170.6)
		461.6	3414.1C	530.1	228.5C	229.5	31.5T	228.9	147.2C	559.1	3.5T	493.4	3751.7T				
7F	4000	1515.4 (988.5)	1515.4 (1135.6)	4129.8 (1135.6)	2572.6 (1551.3)	2177.6 (595.8)	1704.9 (967.2)	2205.9 (602.3)	1734.3 (981.6)	2224.7 (608.9)	2878.8 (1719.0)	4686.5 (1290.3)	1847.9 (1170.6)				
		2531.3 (1056.7)	4046.7 (1135.6)	41.6	3669.3 (1614.5)	2112.1 (595.8)	32.8	2603.7 (1145.8)	2130.9 (602.3)	37.5	2630.7 (1159.0)	2159.1 (608.9)	32.8	3949.7 (1747.3)	4603.8 (1290.3)	41.4	2838.7 (1203.3)
		417.9	4581.5C	440.3	285.0T	312.0	15.5T	312.6	146.1C	455.1	653.8C	432.1	5074.1T				
6F	4000	1695.5 (1056.7)	1695.5 (1150.4)	4182.1 (1150.4)	2788.6 (1614.5)	2183.5 (597.2)	1979.7 (1145.8)	2206.6 (602.4)	2005.4 (1159.0)	2221.0 (607.6)	3039.5 (1747.3)	4633.8 (1275.9)	1974.5 (1203.3)				
		2405.3 (1183.6)	4100.8 (1150.4)	40.6	3510.1 (1687.6)	2116.6 (597.2)	33.5	2334.9 (1197.1)	2131.0 (602.4)	37.8	2355.2 (1206.8)	2159.2 (607.6)	33.5	3734.2 (1788.8)	4552.9 (1275.9)	40.5	2659.3 (1297.8)
		38.1	5766.7C	134.9	809.9T	59.3	0.4T	58.4	142.9C	156.8	1295.5C	63.8	6385.0T				
5F	4000	2329.1 (1183.6)	2329.1 (1176.4)	4274.4 (1176.4)	3240.2 (1687.6)	2218.0 (606.8)	2453.6 (1197.1)	2239.1 (611.9)	2472.0 (1206.8)	2254.8 (617.0)	3420.7 (1788.8)	4675.8 (1287.8)	2531.8 (1297.8)				
		1866.3 (1205.5)	4195.4 (1176.4)	39.5	3185.0 (1808.3)	2150.8 (606.8)	33.6	1930.9 (1252.7)	2166.5 (611.9)	36.3	1954.6 (1263.8)	2187.5 (617.0)	33.6	3431.0 (1919.8)	4597.0 (1287.9)	39.4	2144.0 (1332.8)
		544.7	6978.6C	431.6	1349.6T	574.4	15.1C	573.0	138.9C	408.7	1938.9C	521.7	7708.3T				
4F	4000	2955.7 (1205.5)	2955.7 (1185.5)	4307.7 (1185.5)	4048.1 (1808.3)	2221.7 (607.4)	3079.8 (1252.7)	2239.7 (612.0)	3100.6 (1263.8)	2254.1 (616.5)	4248.4 (1919.8)	4644.2 (1279.0)	3187.4 (1332.8)				
		1272.1 (1266.6)	4227.8 (1185.5)	40.0	2411.4 (1838.0)	2151.9 (607.4)	34.9	1308.3 (1326.5)	2166.4 (612.0)	36.7	1323.4 (1333.7)	2184.3 (616.5)	34.9	2570.2 (1909.1)	4564.4 (1279.0)	39.9	1456.8 (1347.9)
		1261.2	8198.2C	1264.6	1898.3T	1344.8	29.8C	1343.9	134.4C	1248.0	2573.9C	1238.9	9021.0T				
3F	4000	8794.5 (1266.6)	8794.5 (1199.7)	4358.2 (1199.7)	4940.6 (1838.0)	2227.9 (609.0)	3997.8 (1326.5)	2240.2 (612.0)	4011.3 (1333.7)	2250.0 (615.1)	5066.3 (1909.1)	4593.7 (1265.0)	3934.7 (1347.9)				
		485.3 (1407.7)	4279.8 (1199.7)	39.2	1574.3 (1894.6)	2156.7 (609.0)	35.6	396.6 (1269.4)	2166.5 (612.0)	36.8	407.7 (1275.0)	2178.8 (615.1)	35.6	1698.5 (1949.2)	4514.8 (1265.0)	39.2	658.4 (1525.7)
		2330.1	9429.3C	2214.8	2462.4T	2142.2	42.1C	2142.3	129.3C	2200.0	3198.8C	2392.9	10317.2T				
2F	4000	5145.4 (1407.7)	5145.4 (1214.0)	4411.9 (1214.0)	6003.9 (1894.6)	2234.8 (610.6)	4680.9 (1269.4)	2241.3 (612.1)	4692.2 (1275.0)	2245.8 (613.6)	6098.4 (1949.2)	4545.1 (1251.0)	5444.3 (1525.7)				
		816.8 (971.2)	4328.6 (1214.0)	41.6	569.4 (1929.6)	2161.5 (610.6)	36.7	280.2 (1598.3)	2166.0 (612.1)	37.7	278.5 (1597.1)	2172.5 (613.6)	36.7	609.2 (1798.3)	4461.9 (1251.0)	41.6	899.1 (1061.4)
		3062.6	10658.6C	3892.9	3052.1T	3976.3	48.6C	3971.7	126.5C	3549.3	3823.8C	3353.6	11584.4T				
1F	4000	8308.4 (971.2)	8308.4 (1372.4)	4572.9 (1372.4)	8355.2 (1929.6)	4096.7 (1094.3)	7672.4 (1598.3)	4083.0 (1063.7)	7665.0 (1597.1)	4052.2 (1060.3)	7707.9 (1798.3)	5808.1 (1314.4)	5808.1 (1061.4)				
		12029.2 (0.0)	12029.2 (1372.4)	367.8	3336.2 (0.0)	782.4 (1094.3)	157.2	15.6 (0.0)	957.5 (1063.7)	253.7	119.3 (0.0)	9582.0 (1060.3)	235.1	4078.6 (0.0)	9655.7 (1314.4)	1076.2	12901.5 (0.0)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		163.0 (69.2)		975.1 (284.1)		778.3 (218.8)		1196.5 (314.2)		165.2 (19.9)							
14F	4000	335.5 (82.3)	335.5 (69.2)	86.3	1233.5 (498.7)	1070.5 (284.1)	47.7	1772.0 (757.8)	796.9 (218.8)	9.3	1844.2 (785.8)	1066.0 (314.2)	65.3	1174.7 (477.5)	21.8 (19.9)	93.5	165.2 (1.2)
		170.9	38.7C	236.1	237.5C	256.4	64.5T	272.7	78.0C	219.7	307.4T	162.7	16.5C				
13F	4000	6.2 (82.3)	846.8 (250.1)	761.2 (498.7)	1655.7 (452.2)	1259.3 (757.8)	1603.8 (445.5)	1298.8 (785.8)	1828.9 (493.5)	735.3 (477.5)	749.6 (189.7)	160.3 (1.2)					
		959.9 (326.6)	53.5	1685.5 (700.8)	1599.9 (452.2)	27.9	2000.2 (825.2)	1603.8 (445.5)	0.0	2029.6 (845.5)	1724.5 (493.5)	52.2	1710.0 (714.8)	616.4 (189.7)	66.6	909.9 (319.7)	
		306.8	253.6C	283.9	471.4C	349.8	69.2T	338.6	102.4C	280.5	629.2T	270.5	130.9T				
12F	4000	346.4 (326.6)	1510.0 (403.0)	1117.6 (700.8)	1705.7 (460.2)	1300.6 (825.2)	1786.6 (480.8)	1352.3 (845.5)	1822.2 (491.9)	1149.0 (714.8)	1615.0 (430.2)	368.9 (319.7)					
		1045.1 (346.5)	59.3	2000.1 (403.0)	1607.7 (460.2)	49.0	2080.4 (882.7)	1675.3 (480.8)	55.6	2153.6 (916.7)	1719.3 (491.9)	51.4	2155.3 (930.4)	1482.1 (430.2)	66.5	1246.1 (461.5)	
		347.8	623.6C	325.2	560.6C	304.0	46.9T	308.6	90.7C	282.9	709.7T	317.4	521.1T				
11F	4000	349.5 (346.5)	1943.4 (523.1)	1349.7 (832.3)	2132.9 (578.5)	1472.4 (882.7)	2213.4 (599.3)	1536.3 (916.7)	2250.6 (610.6)	1589.4 (930.4)	2437.2 (660.2)	611.3 (461.5)					
		1473.4 (381.3)	60.3	2625.8 (942.6)	2032.2 (578.5)	50.3	2761.8 (997.2)	2101.3 (599.3)	56.0	2822.6 (1027.7)	2145.5 (610.6)	52.5	2977.2 (1108.2)	2316.0 (660.2)	60.6	1825.9 (549.5)	
		710.7	1108.1C	740.6	647.8C	767.4	23.6T	767.3	79.5C	760.7	678.7T	726.8	1135.5T				
10F	4000	52.0 (381.3)	1956.0 (526.7)	1144.6 (942.6)	2134.4 (578.7)	1227.0 (997.2)	2213.3 (599.1)	1288.1 (1027.7)	2250.2 (610.3)	1455.7 (1108.2)	2424.6 (656.7)	549.5 (549.5)					
		1783.9 (516.0)	60.0	2843.1 (1054.5)	2032.2 (578.7)	51.1	3007.1 (1165.7)	2100.3 (599.1)	56.5	3069.1 (1196.4)	2143.9 (610.3)	53.1	3098.4 (1181.0)	2303.9 (656.7)	60.3	2052.3 (648.2)	
		751.9	1595.0C	734.6	732.8C	676.3	3.2C	676.3	69.4C	736.3	652.2T	755.8	1745.6T				
9F	4000	280.2 (516.0)	1967.7 (529.8)	1374.5 (1054.5)	2137.1 (578.9)	1655.1 (1165.7)	2212.4 (598.9)	1716.5 (1196.4)	2250.9 (610.0)	1625.8 (1181.0)	2414.7 (653.9)	540.6 (648.2)					
		1566.6 (772.1)	60.4	2624.4 (1284.2)	2031.2 (578.9)	52.9	2581.1 (1172.2)	2099.7 (598.9)	56.3	2637.1 (1198.7)	2141.3 (610.0)	54.8	2918.5 (1439.9)	2293.4 (653.9)	60.7	1874.1 (936.4)	
		12.8	2091.6C	39.9	817.1C	222.6	27.4C	224.7	58.4C	20.6	631.7T	10.5	2359.2T				
8F	4000	1541.0 (772.1)	4042.2 (1106.8)	2544.6 (1284.2)	2177.1 (592.5)	2136.4 (1172.2)	2243.6 (608.0)	2187.7 (1198.7)	2261.2 (615.2)	2877.2 (1439.9)	4791.8 (1314.8)	1895.1 (936.4)					
		2385.7 (953.7)	57.8	3586.2 (1518.9)	2088.5 (592.5)	44.3	2174.6 (962.5)	2133.9 (608.0)	54.9	2224.2 (987.5)	2168.2 (615.2)	46.4	4058.9 (1739.8)	4675.0 (1314.8)	58.4	2896.8 (1189.1)	
		478.3	3157.8C	548.3	375.8C	249.5	43.5C	249.1	26.3C	579.3	11.5C	518.6	3624.9T				
7F	4000	1429.2 (953.7)	4064.6 (1112.5)	2489.6 (1518.9)	2179.6 (592.0)	1675.5 (962.5)	2242.4 (607.6)	1726.0 (987.5)	2266.0 (615.5)	2900.3 (1739.8)	4775.2 (1309.7)	1859.7 (1189.1)					
		2515.9 (1037.0)	59.8	3657.1 (1596.8)	2082.7 (592.0)	48.5	2636.4 (1150.1)	2132.3 (607.6)	55.1	2682.3 (1172.6)	2165.8 (615.5)	50.1	4020.5 (1774.0)	4654.8 (1309.7)	60.2	2915.6 (1227.6)	
		441.8	4232.8C	464.0	60.0T	336.1	61.1C	337.0	7.1T	472.6	637.5C	460.5	4889.2T				
6F	4000	1632.2 (1037.0)	4132.5 (1131.7)	2729.6 (1596.8)	2188.2 (594.1)	1964.1 (1150.1)	2240.3 (606.8)	2008.3 (1172.6)	2258.2 (613.1)	3075.3 (1774.0)	4708.1 (1291.4)	1994.6 (1227.6)					
		2383.4 (1179.9)	58.5	3491.9 (1685.2)	2089.1 (594.1)	49.6	2352.9 (1210.9)	2128.9 (606.8)	55.7	2388.1 (1227.6)	2156.2 (613.1)	51.0	3773.2 (1811.4)	4590.3 (1291.4)	58.9	2713.4 (1328.3)	
		23.6	5333.5C	121.5	518.0T	68.8	77.6C	67.1	37.0T	150.5	1249.1C	56.8	6143.3T				
5F	4000	2336.2 (1179.9)	4230.0 (1159.2)	3248.9 (1685.2)	2223.4 (603.7)	2490.6 (1210.9)	2269.9 (615.6)	2522.3 (1227.6)	2289.7 (621.9)	3472.2 (1811.4)	4744.2 (1302.0)	2599.9 (1328.3)					
		1780.2 (1179.4)	56.8	3104.7 (1786.5)	2123.6 (603.7)	49.9	1895.3 (1250.1)	2162.6 (615.6)	53.7	1935.6 (1268.9)	2188.1 (621.9)	50.8	3447.6 (1938.2)	4630.1 (1302.0)	57.0	2144.3 (1346.9)	
		578.6	6467.4C	468.4	991.7T	604.9	95.4C	602.3	65.4T	428.9	1857.9C	549.4	7414.8T				
4F	4000	2937.3 (1179.4)	4272.3 (1170.8)	4041.4 (1786.5)	2229.1 (604.8)	3105.2 (1250.1)	2268.4 (615.0)	3140.1 (1268.9)	2286.7 (620.6)	4305.3 (1938.2)	4705.5 (1291.1)	3243.2 (1346.9)					
		1220.0 (1258.7)	57.5	2356.3 (1823.6)	2125.4 (604.8)	51.8	1283.6 (1325.8)	2159.7 (615.0)	54.3	1310.1 (1338.8)	2181.9 (620.6)	52.4	2571.6 (1926.2)	4590.2 (1291.1)	57.6	1462.3 (1364.3)	
		1297.5	7619.4C	1291.0	1479.8T	1367.9	112.7C	1367.5	91.8T	1280.8	2458.0C	1266.3	8683.6T				
3F	4000	8814.9 (1258.7)	4338.2 (1189.4)	4938.2 (1823.6)	2238.4 (607.1)	4019.5 (1325.8)	2265.7 (614.2)	4045.1 (1338.8)	2278.1 (618.0)	5133.1 (1926.2)	4640.8 (1273.4)	3994.9 (1364.3)					
		410.3 (1433.1)	56.5	1532.7 (1967.5)	2132.7 (607.1)	52.9	375.3 (1347.7)	2156.4 (614.2)	54.6	392.1 (1354.4)	2171.5 (618.0)	53.3	1672.3 (1996.8)	4527.6 (1273.4)	56.6	645.9 (1602.5)	
		2455.8	8798.1C	2402.3	1999.0T	2320.1	126.3C	2316.8	113.8T	2321.3	3055.6C	2559.1	9944.6T				
2F	4000	5321.9 (1433.1)	4408.4 (1208.3)	6337.3 (1967.5)	2248.1 (609.5)	5015.5 (1347.7)	2263.0 (613.3)	5025.6 (1354.4)	2268.7 (615.2)	6315.0 (1996.8)	4578.2 (1255.4)	5764.1 (1602.5)					
		1030.6 (921.8)	58.5	211.7 (1837.6)	2140.6 (609.5)	53.8	614.6 (1490.5)	2152.7 (613.3)	55.1	601.9 (1505.1)	2160.7 (615.2)	54.0	414.8 (1721.1)	4461.0 (1255.4)	58.6	1185.9 (1041.9)	
	4625	3162.3	10001.1C	4037.8	2561.9T	4061.4	33.1C	4082.4	127.1T	3565.3	3663.0C	3595.4	11193.2T				
1F		5293.9 (921.8)	4649.1 (1381.0)	8287.3 (1837.6)	4096.0 (1074.2)	7508.2 (1490.5)	4114.7 (1045.4)	7562.8 (1505.1)	4056.8 (1042.4)	7545.4 (1721.1)	6004.8 (1318.5)	6004.8 (1041.9)					
		11402.7 (0.0)	322.4	2849.4 (0.0)	2638.2 (1074.2)	228.9	122.2 (0.0)	3412.2 (1045.4)	351.2	126.7 (0.0)	3448.2 (1042.4)	304.3	3952.4 (0.0)	3488.5 (1318.5)	1258.2	12518.2 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															

1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/272)

		169.8 (53.9)		238.3 (66.3)		164.3 (49.6)		334.8 (90.2)		153.0 (30.9)							
52675	4000	218.1 (83.0)	218.1 (53.9)	24.2	409.0 (185.5)	239.3 (66.3)	0.5	430.8 (200.7)	192.6 (49.6)	14.2	478.9 (214.1)	314.7 (90.2)	10.1	404.4 (175.1)	69.7 (30.9)	41.7	153.0 (55.2)
		52.1	80.1C		38.0	13.3T		29.5	19.1T		50.7	58.9C		54.3	43.3T		42.7
52675	4000	296.3 (123.8)	113.9 (83.0)	22.4	365.4 (107.7)	333.0 (185.5)		496.0 (139.8)	371.9 (200.7)		487.6 (133.7)	377.6 (214.1)		457.0 (125.2)	295.9 (175.1)		346.5 (91.6)
		48.7	217.0C		542.8 (258.8)	510.4 (139.8)	7.2	599.2 (289.0)	475.1 (133.7)	6.3	554.2 (265.7)	444.1 (125.2)	6.5	474.1 (223.2)	313.0 (91.6)	16.8	278.8 (114.4)
52675	4025	379.2 (163.3)	198.9 (123.8)	14.5	549.2 (156.6)	492.5 (258.8)		737.5 (207.3)	556.8 (289.0)		723.1 (199.2)	508.7 (265.7)		616.4 (169.2)	418.7 (223.2)		578.4 (153.4)
		50.6	400.2C		811.5 (415.6)	754.7 (207.3)	8.6	891.8 (461.0)	711.1 (199.2)	6.0	816.2 (415.0)	601.8 (169.2)	7.3	723.6 (365.6)	526.0 (153.4)	26.2	399.8 (182.4)
52675	4000	494.7 (174.3)	278.0 (163.3)	16.1	804.9 (219.1)	861.4 (415.6)		1196.0 (338.6)	963.6 (461.0)		1221.1 (331.7)	854.3 (415.0)		888.3 (242.6)	748.0 (365.6)		910.7 (249.0)
		146.1	653.8C		1185.3 (532.3)	1241.8 (338.6)	22.9	1399.2 (702.3)	1166.9 (331.7)	27.1	1225.0 (560.5)	858.1 (242.6)	15.1	1022.4 (436.2)	882.1 (249.0)	14.3	576.2 (213.3)
52675	4000	572.8 (228.4)	202.5 (174.3)	16.2	807.6 (219.9)	943.9 (532.3)		1446.4 (391.6)	1409.9 (702.3)		1498.7 (405.7)	1017.1 (560.5)		888.2 (242.5)	722.3 (436.2)		908.8 (248.5)
		128.0	909.1C		1237.2 (578.3)	1373.5 (391.6)	36.5	1454.4 (730.2)	1417.9 (405.1)	40.4	1339.3 (625.2)	857.8 (242.5)	15.2	1046.3 (471.5)	880.4 (248.5)	14.2	631.8 (253.3)
52675	4025	466.6 (204.1)	316.8 (222.4)	16.0	815.3 (222.0)	1075.9 (578.3)		1449.8 (392.5)	1466.2 (730.2)		1495.6 (404.1)	1161.6 (625.2)		885.9 (241.8)	839.8 (471.5)		903.8 (247.2)
		55.9	1153.6C		1115.3 (519.7)	1375.9 (392.5)	37.0	1397.8 (661.9)	1414.3 (404.1)	40.7	1189.0 (555.6)	855.1 (266.5)	15.4	921.9 (425.1)	875.9 (247.2)	14.0	522.4 (231.2)
52675	4000	440.3 (173.8)	354.9 (204.1)	15.1	825.2 (225.1)	976.3 (519.7)		1469.5 (397.8)	1266.3 (661.9)		1518.4 (410.6)	1047.4 (555.6)		900.4 (246.1)	788.9 (425.1)		917.7 (251.2)
		92.8	1392.0C		1243.5 (565.8)	1394.5 (397.8)	37.5	1641.2 (759.2)	1438.1 (410.6)	40.2	1342.6 (614.9)	871.5 (246.1)	14.4	1002.2 (448.8)	890.7 (251.2)	13.5	509.7 (207.9)
52675	4000	542.5 (216.6)	254.8 (173.8)	14.7	826.7 (225.5)	1019.7 (565.8)		1471.1 (397.6)	1395.4 (759.2)		1519.8 (410.6)	1117.0 (614.9)		901.1 (246.4)	792.8 (448.8)		916.7 (250.9)
		109.3	1623.1C		1198.4 (572.												

1	2	3
		C フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	897.2 (273.4)	897.2 (88.2)	14.8	1321.4 (481.9)	453.8 (120.8)	18.9	415.9 (177.1)	
			350.4	119.4T		357.6	17.3T		61.7	136.4C
	13F	4000	1223.8 (442.7)	1420.3 (140.6)	14.3	1734.4 (713.4)	948.9 (252.8)	38.6	579.0 (259.2)	292.6 (177.1)
			338.4	299.9T		307.6	110.1T		60.5	408.5C
	12F	4025	1351.8 (521.9)	1898.8 (187.5)	23.6	2051.5 (869.4)	1319.1 (334.5)	114.9	631.3 (281.7)	457.9 (259.2)
			301.5	523.9T		301.8	240.1T		64.5	761.2C
	11F	4000	1618.1 (577.0)	2367.0 (227.1)	96.3	2320.5 (907.1)	1593.9 (373.2)	250.6	590.4 (251.8)	502.4 (281.7)
			464.1	785.7T		506.4	370.9T		86.8	1159.3C
	10F	4000	2010.0 (791.6)	2699.8 (243.8)	261.9	2511.2 (1040.9)	1642.9 (380.3)	273.8	678.3 (309.1)	416.9 (251.8)
			426.7	1061.3T		429.5	494.7T		60.0	1564.9C
	9F	4025	1853.2 (1001.0)	3009.8 (259.6)	413.9	2182.1 (1134.6)	1652.4 (382.7)	274.8	544.4 (264.9)	558.3 (309.1)
			161.3	1350.5T		101.2	608.1T		11.3	1972.1C
	8F	4000	2897.7 (1231.7)	5073.5 (436.4)	709.5	2928.2 (1240.3)	1658.3 (385.4)	270.9	594.8 (253.4)	521.8 (264.9)
			434.3	1835.4T		447.7	547.1T		88.1	2384.4C
	7F	4000	3300.2 (1311.8)	5229.2 (449.1)	838.1	3285.6 (1307.8)	1665.3 (386.8)	272.9	700.9 (271.9)	418.7 (253.4)
			676.6	2327.3T		669.9	482.8T		157.2	2798.5C
	6F	4000	3358.7 (1489.7)	5305.6 (447.2)	833.5	3380.0 (1500.9)	1687.2 (392.5)	274.1	752.4 (349.7)	386.6 (271.9)
			379.3	2805.0T		378.2	436.4T		53.0	3213.5C
	5F	4000	2722.7 (1441.5)	5322.8 (448.8)	834.6	2736.5 (1439.5)	1706.5 (397.5)	275.7	508.7 (304.4)	646.5 (349.7)
160.2			3276.9T		142.4	400.2T		100.2	3630.0C	
4F	4000	2276.5 (1544.9)	5319.6 (447.7)	842.6	2326.2 (1593.9)	1713.1 (399.4)	275.1	453.8 (414.4)	709.1 (304.4)	
		813.3	3740.1T		861.5	366.6T		375.0	4046.1C	
3F	4000	1388.4 (1695.5)	5291.4 (445.4)	837.7	1302.1 (1574.6)	1735.3 (405.1)	277.0	22.5 (254.6)	1203.8 (414.4)	
		2002.6	4191.5T		1847.1	338.3T		531.7	4463.3C	
2F	4625	791.7 (1506.3)	4601.9 (407.8)	523.4	289.7 (2015.2)	1731.0 (404.7)	274.0	142.1 (941.1)	1040.9 (254.6)	
		4275.0	4596.6T		4370.5	345.0T		2034.1	4874.5C	
1F		5110.1 0.0	7758.4 (530.0)	2458.8	1274.5 0.0	1889.9 (1444.5)	989.8	6311.7 0.0	4210.3 (941.1)	
					20000					
						7200				
27200										

A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1462.3 (529.5)	1462.3 (144.7)	14.9	1432.6 (144.7)	343.5 (97.9)	9.0	361.6 (153.8)	
			403.4	116.4T		1776.2 (691.8)	392.6	33.3C	53.9	83.2C
	13F	4000	1799.1 (709.3)	2454.7 (242.9)	25.4	2403.9 (242.9)	991.1 (691.8)	25.3	876.6 (250.5)	253.8 (153.8)
			380.5	325.9T		360.4	9.9C		36.7	318.4C
	12F	4025	2221.8 (965.9)	3259.9 (317.8)	81.7	2913.4 (1288.8)	1436.2 (382.6)	58.6	769.3 (350.3)	549.5 (293.1)
			278.0	611.6T		319.8	69.4T		64.4	685.7C
	11F	4000	3342.3 (1338.8)	5008.1 (471.7)	291.1	3881.1 (1563.9)	1728.9 (431.3)	176.0	736.3 (332.0)	640.5 (350.3)
			664.7	1050.8T		753.2	42.8T		72.3	1093.7C
	10F	4000	3883.8 (1676.8)	5896.6 (516.4)	732.5	4431.7 (516.4)	2374.7 (1563.9)		1377.5 (432.0)	591.7 (332.0)
			530.2	1535.6T		615.6	29.5C		87.8	1501.0C
	9F	4025	3691.5 (1759.3)	6514.8 (547.7)	1038.2	3621.5 (1810.0)	1741.5 (434.3)	178.2	775.0 (431.5)	610.1 (349.0)
			150.9	2052.8T		21.0	133.1C		93.4	1910.1C
	8F	4000	3718.9 (1662.1)	7108.5 (604.1)	1067.8	4268.0 (1926.8)	2958.8 (768.7)	191.6	1613.8 (705.4)	961.8 (431.5)
			394.6	2604.7T		414.5	43.2T		203.1	2650.0C
	7F	4000	4570.6 (1945.4)	7500.3 (623.2)	1268.4	4491.6 (2002.7)	2967.1 (768.4)	200.9	1357.7 (653.4)	1207.7 (705.4)
			679.7	3180.8T		486.2	191.5T		50.9	3389.5C
	6F	4000	4650.0 (2076.9)	7861.2 (640.3)	1458.1	4448.4 (2016.6)	3022.7 (782.6)	205.2	1356.3 (639.6)	1256.0 (653.4)
			496.2	3784.5T		415.2	328.7T		77.1	4145.6C
	5F	4000	4240.9 (2140.7)	7898.5 (642.9)	1469.6	4385.6 (2192.7)	3044.3 (788.4)	206.1	1429.9 (738.0)	1202.1 (639.6)
40.6			4397.2T		0.2	462.7T		46.1	4909.9C	
4F	4000	3579.2 (2190.6)	7901.2 (641.2)	1489.1	3590.0 (2202.7)	3052.2 (791.0)	204.6	1121.0 (742.4)	1522.1 (738.0)	
		802.1	5015.2T		815.4	601.6T		363.7	5679.5C	
3F	4000	2671.6 (2270.6)	7854.9 (637.3)	1481.9	2777.1 (2316.5)	3106.9 (804.7)	209.8	838.8 (748.8)	1848.5 (742.4)	
		1869.6	5638.5T		1855.8	760.9T		658.8	6467.1C	
2F	4625	34.4 (1867.4)	6445.3 (562.4)	821.3	1432.7 (2234.6)	3118.6 (809.7)	203.6	555.1 (901.9)	2156.4 (748.8)	
		4283.9	6196.1T		3734.8	1002.3T		1530.6	7265.5C	
1F			6761.7 0.0	8602.2 (560.4)	2998.6	1808.1 0.0	3297.2 (1376.9)	1340.4	8645.7 0.0	
					20000	7200				
					27200					

A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1447.2 (522.6)	1447.2 (143.4)	13.0	1746.3 (680.8)	325.2 (93.8)	12.5	350.3 (150.8)	350.3 (93.8)	91.5C
			402.1	140.2T		384.8	48.6C		48.6		
	13F	4000	643.0 (522.6)	2379.2 (240.6)	26.3	2379.2 (240.6)	976.7 (680.8)		894.1 (256.6)	253.0 (150.8)	
			1788.9 (705.7)	2431.9 (240.6)		2356.0 (1000.5)	953.4 (256.6)	29.7	641.2 (303.6)		
	12F	4025	377.5	373.0T		354.9	29.3C		33.9	341.6C	
			1033.9 (705.7)	3102.9 (317.5)		3102.9 (317.5)	1646.2 (1000.5)		1350.9 (393.9)	573.4 (303.6)	
	11F	4000	2214.1 (962.6)	3248.0 (317.5)	72.7	2941.7 (1301.3)	1485.4 (393.9)	67.3	777.5 (350.9)		
			276.9	683.9T		322.9	49.9T		71.2	729.4C	
	10F	4000	3328.7 (1333.8)	3989.0 (471.2)	277.4	3892.8 (1570.9)	1754.6 (431.5)	201.2	717.3 (323.5)		
			661.1	1148.2T		751.0	13.4T		70.3	1154.5C	
	9F	4025	3875.0 (1672.9)	5881.5 (516.1)	720.7	3803.3 (1593.7)	1754.1 (431.4)	201.1	775.4 (343.5)		
			529.1	1657.6T		616.0	68.0C		88.3	1579.4C	
	8F	4000	3679.6 (1753.5)	6496.4 (547.1)	1025.2	4445.9 (547.1)	2571.3 (1593.7)		1359.3 (433.5)	598.7 (343.5)	
			150.7	2198.2T		3636.7 (1817.7)	1762.0 (433.5)	201.4	760.6 (425.2)		
	7F	4025	3702.1 (1654.1)	7080.4 (603.1)	1049.3	4981.9 (603.1)	3679.6 (1817.7)		2544.7 (766.0)	950.8 (425.2)	
			394.0	2796.8T		4273.0 (1938.3)	2970.7 (766.0)	213.0	1593.9 (698.0)		
	6F	4000	4559.4 (1943.1)	7473.5 (622.3)	1250.9	396.4	12.5C		197.8	2769.2C	
			673.2	3414.4T		2914.1 (1654.1)	4971.8 (622.3)	3480.2 (1938.3)		2530.5 (765.1)	1198.3 (698.0)
	5F	4000	4656.0 (2078.8)	7868.9 (641.0)	1458.9	4470.1 (2010.1)	2978.5 (765.1)	224.0	1332.2 (656.2)		
			498.4	4051.7T		449.8	133.0T		19.7	3528.4C	
4F	4000	4245.9 (2142.7)	7905.3 (643.5)	1470.1	4951.1 (641.0)	3570.5 (2010.1)		2580.4 (780.2)	1292.8 (656.2)		
		39.4	4691.6T		4417.8 (2002.2)	3037.2 (780.2)	228.4	1287.6 (611.0)			
3F	4000	4656.0 (2078.8)	7868.9 (641.0)	1458.9	413.4	274.3T		65.6	4306.0C		
		498.4	4051.7T		4965.0 (643.5)	3591.0 (2002.2)		2597.7 (785.4)	1156.5 (611.0)		
2F	4000	4245.9 (2142.7)	7905.3 (643.5)	1470.1	4431.1 (2208.7)	3057.1 (785.4)	229.7	1441.2 (739.1)			
		39.4	4691.6T		13.7	418.6T		37.0	5089.0C		
1F	4625	3581.8 (2191.7)	7906.6 (641.7)	1489.5	4927.7 (641.7)	4403.7 (2208.7)		2609.0 (788.3)	1515.2 (739.1)		
		801.6	5330.0T		3590.7 (2204.7)	3066.8 (788.3)	228.9	1093.8 (728.8)			
1F	4625	2673.2 (2268.3)	7858.3 (637.6)	1482.4	818.6	567.7T		363.8	5874.2C		
		1863.5	5965.3T		5185.1 (2191.7)	5228.0 (2204.7)		2657.1 (803.3)	1821.3 (728.8)		
1F	4625	29.2 (1859.5)	6429.4 (561.6)	813.7	2791.9 (2316.6)	3126.5 (803.3)	234.7	835.7 (750.3)			
		4270.8	6525.6T		1841.2	735.9T		664.9	6674.9C		
1F	4625	29.2 (1859.5)	6429.4 (561.6)	813.7	4802.0 (561.6)	6474.4 (2316.6)		2685.5 (809.2)	2165.5 (750.3)		
		4270.8	6525.6T		1468.2 (2214.7)	3140.6 (809.2)	227.5	520.0 (854.5)			
1F	4625	7081.0 (556.8)	8570.8 (556.8)	3002.9	3653.4	985.6T		1455.9	7482.3C		
		0.0	8570.8 (556.8)		2565.0 (556.8)	8775.0 (2214.7)		3431.9 (1339.1)	3431.9 (854.5)		
				20000			7200				
				27200							

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1444.1 (521.6)	1444.1 (143.0)	14.3	1750.4 (680.7)	334.9 (95.8)	10.0	354.8 (151.2)	354.5 (95.8)
			400.9	139.2T		389.0	44.2C		52.5	95.8C
	13F	4000	642.3 (521.6)	2380.3 (240.5)		972.3 (680.7)			872.0 (249.5)	249.9 (151.2)
			1788.3 (706.0)	2430.6 (240.5)	25.2	2332.2 (989.1)	924.3 (249.5)	26.1	622.1 (293.1)	
	12F	4025	376.3	371.9T		354.1	29.9C		36.0	344.1C
			1035.7 (706.0)	3105.5 (317.6)		1624.1 (989.1)			1313.0 (381.0)	550.2 (293.1)
	11F	4000	2211.3 (962.1)	3247.0 (317.6)	70.7	2912.0 (1288.3)	1430.5 (381.0)	58.8	762.8 (346.4)	
			275.1	682.6T		319.2	38.4T		65.8	724.4C
	10F	4000	1661.1 (962.1)	4436.7 (471.0)		2273.5 (1288.3)			1353.9 (423.9)	631.3 (346.4)
			3322.3 (1331.3)	4993.4 (471.0)	273.4	3861.5 (1557.1)	1698.4 (423.9)	172.2	722.6 (325.7)	
	9F	4000	659.6	1146.5T		747.4	3.6C		71.2	1148.5C
			2003.1 (1331.3)	4441.8 (515.4)		2366.8 (1557.1)			1355.7 (424.4)	580.3 (325.7)
	8F	4000	3863.9 (1668.1)	5867.0 (515.4)	712.6	3774.9 (1580.9)	1699.9 (424.4)	172.1	775.3 (343.7)	
			527.7	1654.9T		613.1	89.4C		87.9	1573.4C
	7F	4025	2808.5 (1668.1)	4447.6 (546.4)		2548.6 (1580.9)			1363.8 (426.9)	599.6 (343.7)
			3671.4 (1750.2)	6479.9 (546.4)	1016.1	3608.6 (1804.1)	1709.7 (426.9)	172.9	764.2 (426.0)	
	6F	4000	149.0	2194.0T		22.2	203.4C		93.2	2001.4C
			3373.3 (1750.2)	4985.6 (603.0)		3652.9 (1804.1)			2539.2 (756.7)	950.6 (426.0)
5F	4000	3700.1 (1653.3)	7073.4 (603.0)	1043.9	4241.5 (1923.0)	2908.8 (756.7)	184.8	1588.6 (694.4)		
		393.5	2792.5T		395.6	45.5C		199.9	2759.4C	
4F	4000	2913.2 (1653.3)	4974.3 (622.1)		3450.4 (1923.0)			2528.4 (756.7)	1188.8 (694.4)	
		4555.4 (1942.4)	7468.5 (622.1)	1247.1	4443.7 (1996.3)	2919.7 (756.7)	195.7	1339.6 (649.1)		
3F	4000	670.7	3409.6T		451.2	93.3T		41.4	3517.0C	
		3214.0 (1942.4)	4954.6 (641.1)		3541.4 (1996.3)			2582.9 (773.1)	1256.8 (649.1)	
2F	4000	4654.2 (2077.6)	7868.3 (641.1)	1456.9	4396.6 (1992.5)	2983.4 (773.1)	200.3	1326.1 (626.4)		
		499.1	4046.8T		411.6	228.5T		73.3	4291.3C	
1F	4625	3656.1 (2077.6)	4966.2 (643.5)		3573.4 (1992.5)			2606.4 (780.1)	1179.5 (626.4)	
		4247.8 (2143.1)	7904.0 (643.5)	1468.9	4403.3 (2196.1)	3010.5 (780.1)	202.0	1426.9 (735.2)		
			38.3	4686.3T		11.1	368.3T		43.4	5072.4C
			4324.4 (2143.1)	4928.2 (641.1)		4381.2 (2196.1)			2622.8 (784.4)	1513.8 (735.2)
			3580.9 (2191.1)	7905.3 (641.1)	1488.6	3571.7 (2195.1)	3024.7 (784.4)	201.0	1109.0 (736.4)	
			801.3	5324.4T		818.5	514.0T		363.7	5857.8C
			5183.4 (2191.1)	4894.6 (637.6)		5208.7 (2195.1)			2675.1 (800.5)	1836.5 (736.4)
			2674.2 (2266.5)	7857.7 (637.6)	1481.6	2774.2 (2306.6)	3088.3 (800.5)	206.6	838.6 (748.9)	
			1858.7	5959.7T		1839.1	679.2T		659.1	6659.6C
			6391.6 (2266.5)	4804.4 (561.4)		6452.4 (2306.6)			2707.2 (807.8)	2156.9 (748.9)
			31.5 (1855.3)	6423.1 (561.4)	809.5	1460.5 (2218.7)	3108.8 (807.8)	200.8	550.3 (891.0)	
			4258.8	6520.0T		3670.2	926.9T		1510.2	7468.8C
			8549.1 (1855.3)	2566.1 (555.8)		8801.0 (2218.7)			3570.7 (1361.9)	3570.7 (891.0)
			7075.5 (555.8)	3549.1 (555.8)	2991.5	1735.2 (555.8)	3234.9 (1361.9)	1332.1	8831.1 (0.0)	
			20000				7200			
			27200							

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

52675	14F	4000	1456.8 (527.8)	1456.8 (144.0)	16.6	1423.6 (144.0)	356.9 (100.7)	5.6	368.1 (154.8)	
			401.1	119.7T		1780.6 (691.6)	397.3	31.0C	58.6	88.7C
	13F	4000	654.5 (527.8)	2401.8 (242.6)	23.9	2401.8 (242.6)	985.9 (691.6)		849.8 (242.1)	251.0 (154.8)
			376.7	333.7T		2309.3 (976.4)	893.4 (242.1)	21.8	598.9 (280.0)	
	12F	4025	1041.7 (709.2)	3251.9 (317.7)	75.2	2873.7 (1272.6)	1368.5 (366.5)	49.1	749.3 (344.1)	520.9 (280.0)
			272.8	623.6T		312.7	45.2T		56.8	670.3C
	11F	4000	1664.6 (962.7)	4430.6 (470.9)	278.0	4430.6 (470.9)	2248.3 (1272.6)		1376.4 (421.3)	635.7 (344.1)
			3322.0 (1332.0)	4966.7 (470.9)		3839.0 (1547.8)	1656.7 (421.3)	140.2	740.6 (333.8)	1071.1C
	10F	4000	658.1	1066.4T		743.4	8.1T		73.1	594.5 (333.8)
			2005.8 (1332.0)	4435.5 (515.2)	716.8	4435.5 (515.2)	2352.1 (1547.8)		1379.8 (424.4)	1473.4C
	9F	4025	3863.2 (1668.6)	5869.0 (515.2)		3759.2 (1574.2)	1675.9 (424.4)	148.0	785.3 (349.8)	
			525.9	1554.4T		610.8	71.8C		85.7	1473.4C
	8F	4000	2811.3 (1668.6)	4442.1 (546.2)	2537.7 (1574.2)	4442.1 (546.2)	2537.7 (1574.2)		1388.6 (427.1)	613.9 (349.8)
			3671.6 (1749.9)	6482.9 (546.2)	1020.4	3591.2 (1795.5)	1686.8 (427.1)	149.1	774.7 (429.9)	1877.6C
7F	4025	149.9	2074.1T		22.3	182.3C		90.5	1877.6C	
		3371.7 (1749.9)	4978.9 (602.2)	3635.8 (1795.5)	4978.9 (602.2)	3635.8 (1795.5)		2567.6 (758.4)	955.8 (429.9)	
6F	4000	3693.9 (1650.6)	7065.6 (602.2)	1043.3	4235.8 (1911.1)	2892.7 (758.4)	162.5	1611.8 (703.3)		
		392.7	2617.6T		413.6	9.4C		205.3	2609.1C	
5F	4000	2908.4 (1650.6)	4968.1 (621.2)	3408.5 (1911.1)	4968.1 (621.2)	3408.5 (1911.1)		2560.9 (759.1)	1201.2 (703.3)	
		4548.0 (1940.1)	7456.4 (621.2)	1244.1	4464.3 (1988.5)	2904.7 (759.1)	171.9	1359.7 (645.0)	3341.0C	
4F	4000	667.8	3182.3T		487.3	139.1T		69.6	3341.0C	
		3212.3 (1940.1)	4950.6 (640.7)	3489.8 (1988.5)	4950.6 (640.7)	3489.8 (1988.5)		2613.2 (774.9)	1220.4 (645.0)	
3F	4000	4650.2 (2075.4)	7862.5 (640.7)	1456.0	4426.7 (2005.5)	2965.9 (774.9)	176.4	1392.8 (655.1)		
		499.5	3774.2T		415.6	276.8T		82.6	4090.5C	
2F	4000	3651.2 (2075.4)	4962.0 (643.0)	3595.5 (2005.5)	4962.0 (643.0)	3595.5 (2005.5)		2639.6 (782.7)	1227.7 (655.1)	
		4247.5 (2142.4)	7898.7 (643.0)	1468.3	4362.1 (2181.4)	2995.5 (782.7)	178.0	1411.9 (732.5)	4850.6C	
1F	4000	37.3	4372.1T		0.7	414.7T		53.1	4850.6C	
		4322.0 (2142.4)	4924.8 (641.3)	4363.5 (2181.4)	4924.8 (641.3)	4363.5 (2181.4)		2656.0 (786.7)	1518.2 (732.5)	
1F	4625	3579.0 (2190.2)	7901.0 (641.3)	1488.1	3569.8 (2191.7)	3008.5 (786.7)	176.2	1137.8 (750.8)		
		801.3	4973.8T		813.5	559.3T		363.7	5617.4C	
1F	4000	5181.7 (2190.2)	4893.0 (637.4)	5196.8 (2191.7)	4893.0 (637.4)	5196.8 (2191.7)		2704.8 (801.7)	1865.3 (750.8)	
		2673.4 (2263.1)	7855.0 (637.4)	1481.0	2763.6 (2305.8)	3067.5 (801.7)	181.4	839.5 (743.1)		
1F	4000	1852.8	5580.3T		1847.9	725.6T		646.6	6403.3C	
		6379.0 (2263.1)	4804.7 (560.8)	6459.5 (2305.8)	4804.7 (560.8)	6459.5 (2305.8)		2733.2 (808.2)	2132.7 (743.1)	
1F	4625	32.6 (1851.5)	6411.6 (560.8)	803.4	1431.3 (2239.1)	3086.1 (808.2)	176.4	600.5 (949.6)		
		4249.0	6120.9T		3746.7	977.8T		1595.4	7200.8C	
1F	4625	8530.7 (1851.5)	2601.3 (556.6)	8924.7 (2239.1)	8530.7 (1851.5)	2601.3 (556.6)		3791.4 (1404.8)	3791.4 (949.6)	
		6668.7 (0.0)	8530.7 (556.6)	2964.7	1825.4 (0.0)	3323.4 (1404.8)	1266.0	8601.1 (0.0)		
			20000				7200			
			27200							
A		B		C						

5 フレーム (S=1/272)

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

14F	4000	890.7 (271.5)	890.7 (87.6)	14.9	861.0 (87.6)	455.0 (121.0)	19.5	416.1 (121.0)	
		347.6	116.1T		1316.0 (480.4)	605.5 (480.4)	61.7	134.5C	
13F	4000	1214.3 (440.6)	1409.8 (139.6)	14.3	1723.0 (710.1)	947.2 (252.4)	38.5	577.4 (259.4)	292.8 (177.2)
		333.1	293.3T		302.7	112.3T	58.7	404.2C	
12F	4025	1332.5 (517.4)	1880.5 (185.7)	23.4	2030.4 (864.4)	1314.2 (333.9)	112.3	629.6 (281.8)	460.1 (259.4)
		291.3	516.1T		290.8	241.9T	62.4	755.4C	
11F	4000	1598.2 (571.4)	2348.1 (226.3)	85.1	2308.4 (906.4)	1579.2 (371.1)	243.1	588.3 (251.8)	504.7 (281.8)
		455.4	782.2T		495.7	367.5T	84.7	1151.7C	
10F	4000	1989.0 (784.3)	2676.4 (242.8)	248.6	2505.6 (1040.8)	1643.5 (380.5)	273.8	677.0 (309.1)	418.9 (251.8)
		420.4	1065.7T		423.9	486.3T	58.8	1559.6C	
9F	4025	1831.3 (989.2)	2979.4 (258.2)	397.2	2180.7 (1134.5)	1653.4 (382.9)	274.9	544.3 (264.9)	559.4 (309.1)
		159.5	1365.1T		102.6	593.4T	11.1	1970.4C	
8F	4000	2879.9 (1229.5)	5030.1 (434.5)	685.3	2933.8 (1244.8)	1660.0 (385.9)	270.9	596.1 (254.6)	522.1 (264.9)
		420.8	1870.9T		444.2	519.9T	86.9	2387.9C	
7F	4000	3307.2 (1317.7)	5335.0 (450.2)	838.1	3280.8 (1310.0)	1667.2 (387.3)	272.9	699.1 (272.5)	422.3 (254.6)
		671.8	2391.6T		660.7	437.8T	154.2	2809.1C	
6F	4000	3346.6 (1483.0)	5310.2 (447.7)	833.5	3372.5 (1495.8)	1688.7 (393.0)	274.1	749.8 (348.0)	390.8 (272.5)
		380.7	2901.9T		381.0	371.1T	53.9	3233.0C	
5F	4000	2740.9 (1446.8)	5326.2 (449.2)	834.6	2754.3 (1445.2)	1707.8 (397.8)	275.7	514.4 (306.3)	642.0 (348.0)
		152.8	3410.9T		136.1	312.2T	98.3	3659.8C	
4F	4000	2275.8 (1544.0)	5322.2 (448.0)	842.6	2324.7 (1591.3)	1714.1 (399.7)	275.1	452.9 (413.3)	710.9 (306.3)
		812.2	3913.1T		858.0	255.5T	373.7	4086.3C	
3F	4000	1392.9 (1684.0)	5293.1 (445.5)	837.7	1313.0 (1570.2)	1735.9 (405.3)	277.0	18.3 (253.9)	1200.2 (413.3)
		1975.1	4402.0T		1827.4	204.5T	526.1	4513.5C	
2F	4625	785.1 (1485.1)	4558.1 (405.7)	501.6	318.5 (2017.8)	1731.3 (404.8)	274.0	149.4 (938.1)	1033.9 (253.9)
		4219.8	4837.8T		4347.6	191.6T	2020.0	4934.3C	
1F		5383.3 0.0	7653.6 (523.8)	2415.2	1103.5 0.0	1619.5 (1441.7)	1000.5	6385.5 0.0	4189.4 (938.1)
				20000					
				27200					


A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

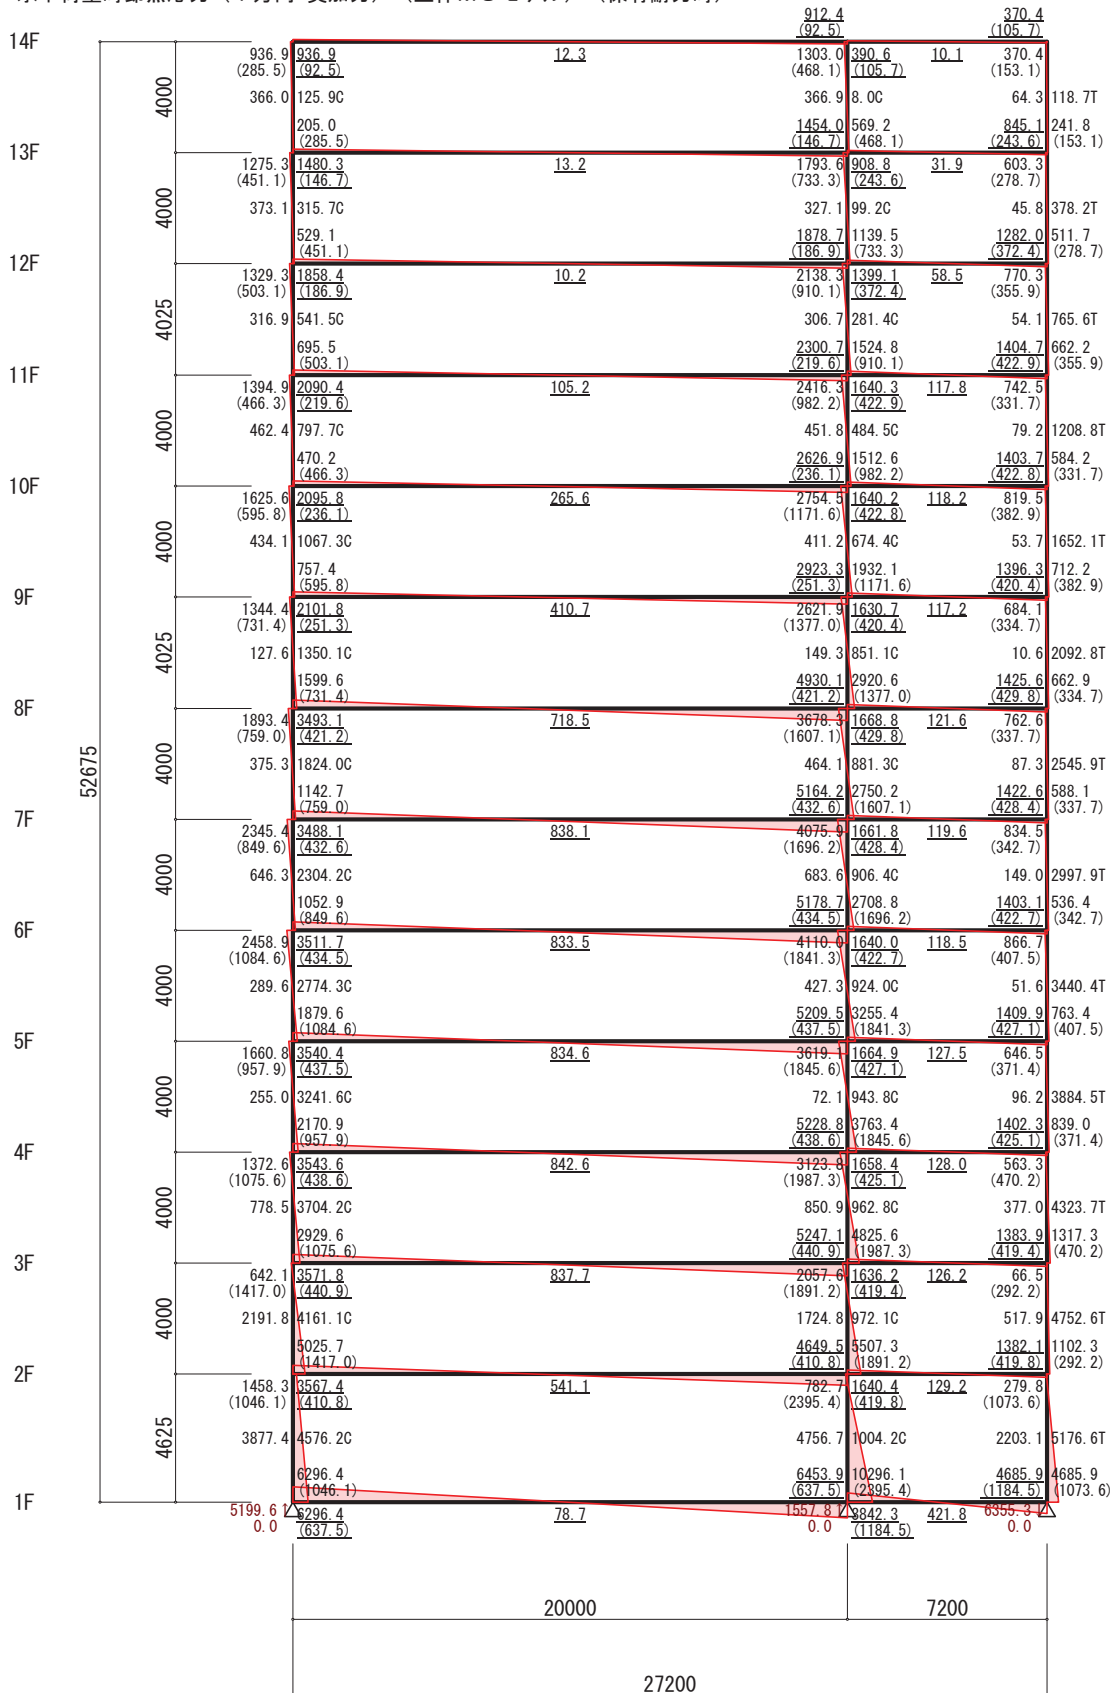


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

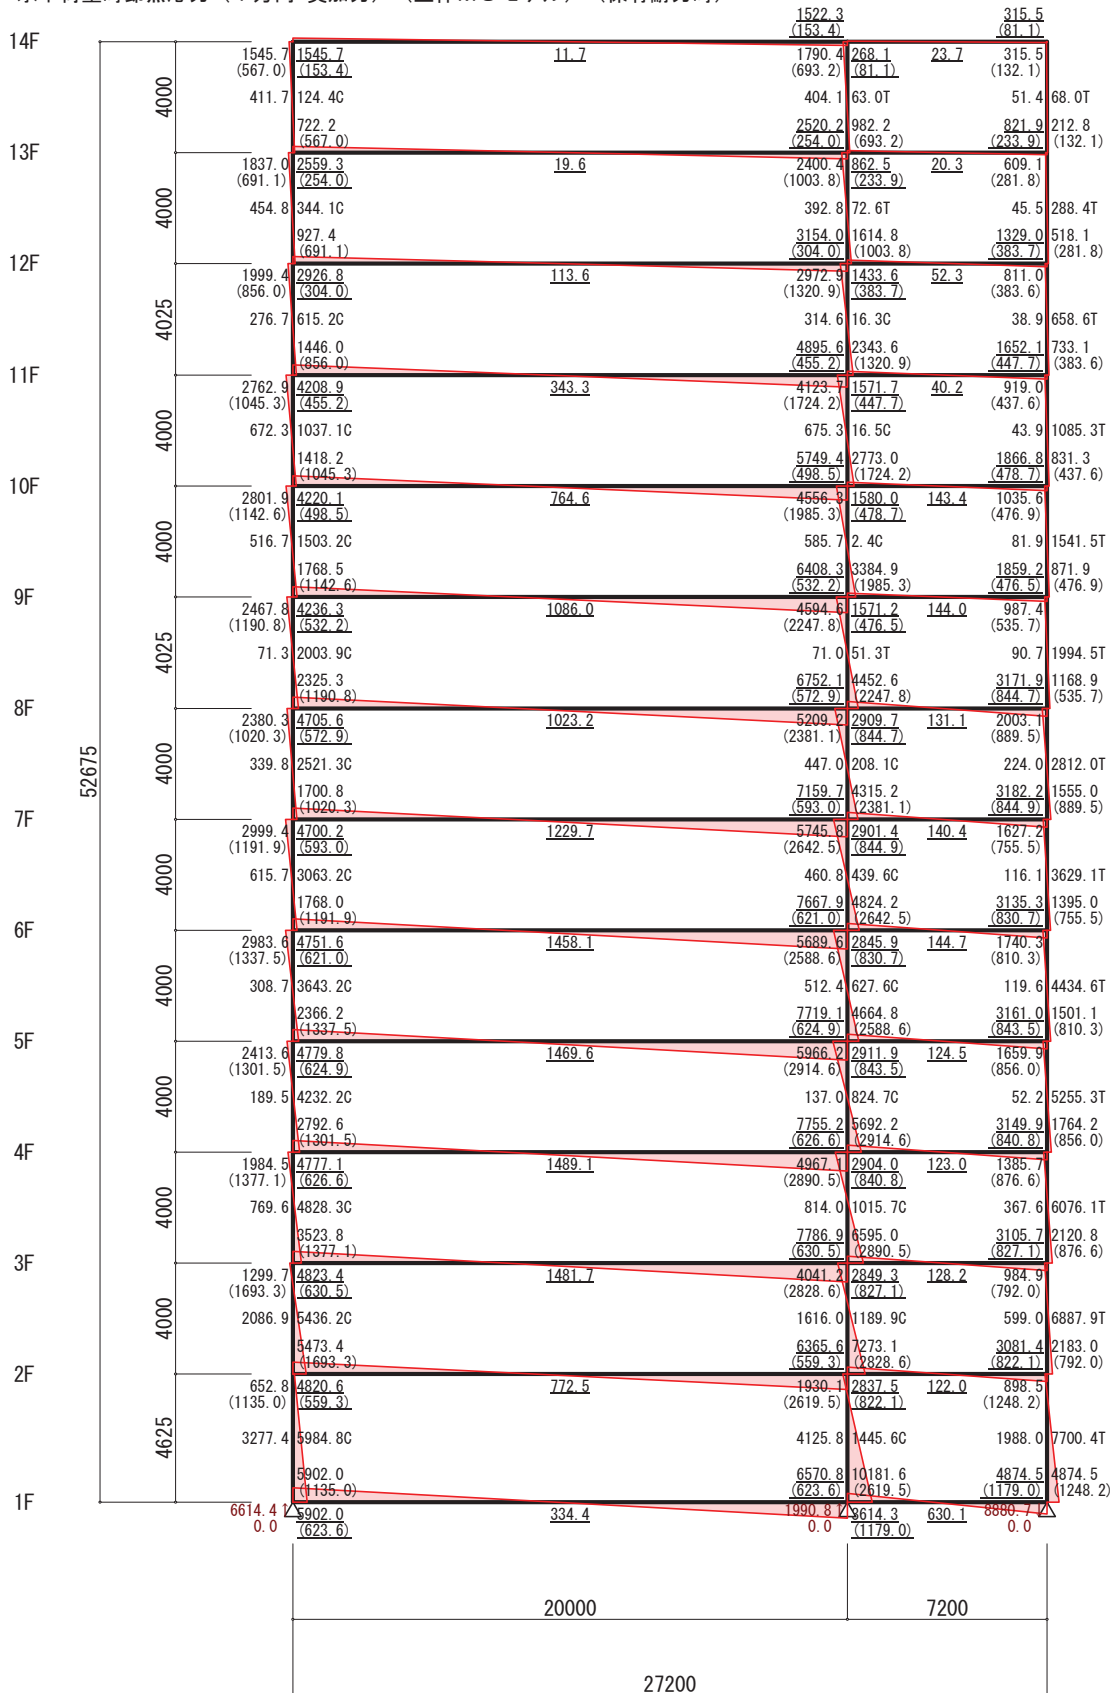

		1520.1 (152.9)		298.0 (74.8)		
4000	1538.7 (563.7)	1538.7 (152.9)	9.3	1760.4 (682.0)	240.3 (74.8)	28.9
	411.3	148.2C		396.4	82.7T	45.8
4000	1829.9 (688.8)	2545.8 (252.6)	20.2	2505.5 (252.6)	967.7 (682.0)	826.9 (236.1)
	452.3	390.9C		388.5	104.0T	43.6
4025	1993.2 (854.2)	2918.5 (302.7)	108.4	2977.5 (1320.9)	1476.1 (393.7)	58.6
	274.2	684.9C		319.3	17.9T	38.9
4000	2753.2 (1041.8)	4198.1 (453.8)	340.1	4088.8 (1709.6)	1549.5 (448.2)	64.1
	669.6	1129.9C		669.6	28.3T	42.8
4000	2795.2 (1140.2)	4209.2 (496.5)	755.7	4529.6 (1972.6)	1558.6 (479.3)	166.9
	514.8	1617.6C		584.4	50.2T	81.1
4025	2460.6 (1186.8)	4226.1 (530.3)	1077.3	4570.7 (2237.7)	1550.7 (477.2)	167.2
	72.1	2139.2C		67.3	108.2T	90.6
4000	2378.1 (1021.8)	4694.5 (571.1)	1016.0	5187.9 (2376.2)	2897.8 (847.3)	152.5
	334.4	2703.5C		435.7	164.0C	224.2
4000	2980.7 (1197.0)	4689.9 (591.0)	1220.5	5704.5 (2645.1)	2890.0 (848.2)	163.5
	586.7	3288.0C		414.3	418.0C	115.3
4000	2936.5 (1321.8)	4743.9 (620.3)	1458.9	5617.9 (2559.6)	2831.4 (833.1)	167.9
	292.8	3903.1C		498.8	629.1C	120.3
4000	2422.2 (1302.6)	4773.1 (624.3)	1470.1	5992.2 (2921.2)	2899.2 (846.5)	148.1
	183.0	4522.0C		149.9	849.3C	50.8
4000	1983.4 (1379.0)	4771.7 (626.1)	1489.5	4947.6 (2881.8)	2889.4 (843.5)	147.3
	774.6	5143.0C		815.9	1064.2C	367.4
4000	1287.3 (1668.0)	4819.9 (630.0)	1479.9	7779.6 (630.0)	6579.5 (2881.8)	3135.9 (828.6)
	2048.8	5769.0C		1600.7	1260.4C	596.9
4625	565.9 (1121.6)	4819.0 (557.8)	758.8	1920.9 (2552.1)	2815.5 (822.6)	145.9
	3159.6	6324.4C		3980.9	1523.6C	1992.1
6930.1 0.0		5753.4 (608.1)	327.5	2077.5 0.0	2474.2 (1162.8)	711.9
			20000			7200

C

3 フレーム (S=1/272)

		1518.5 (152.8)		294.4 (74.0)				
4000	1537.7 (563.5)	1537.7 (152.8)	9.6	1756.8 (679.2)	238.3 (74.0)	28.1	294.4 (122.7)	73.5T
	410.7	147.5C		398.3	82.0T		48.9	196.6 (122.7)
4000	1829.4 (689.4)	2545.7 (252.7)	19.2	2379.4 (994.3)	832.2 (225.9)	18.9	597.8 (276.2)	
	450.6	390.2C		390.7	112.5T		45.5	297.4T
4025	1991.5 (854.7)	2919.8 (303.1)	110.9	2952.4 (1316.0)	1408.7 (377.1)	51.2	799.6 (379.1)	
	271.4	684.3C		303.9	42.1T		36.6	672.8T
4000	2751.3 (1042.0)	4200.0 (453.1)	331.3	4122.5 (1724.8)	1604.6 (451.6)	21.3	920.9 (440.5)	
	667.3	1128.3C		673.0	47.4T		39.9	1123.2T
4000	2794.6 (1140.5)	4211.4 (496.1)	749.3	4546.3 (1981.8)	1612.8 (486.3)	138.0	1047.7 (482.8)	
	513.6	1615.2C		581.7	61.0T		82.1	1608.6T
4025	2460.7 (1186.9)	4228.1 (529.9)	1071.1	4592.3 (2247.4)	1603.0 (483.8)	138.8	997.1 (541.1)	
	72.1	2135.7C		69.4	110.9T		91.9	2092.2T
4000	2378.9 (1022.5)	4695.4 (569.9)	1004.0	5209.7 (2384.3)	2959.7 (856.7)	124.3	2027.4 (901.2)	
	333.8	2699.0C		441.2	172.3C		225.0	2948.4T
4000	2979.8 (1196.9)	4691.0 (590.0)	1209.4	5731.2 (2654.2)	2948.8 (856.7)	135.2	1641.9 (763.5)	
	585.9	3282.2C		422.9	436.5C		114.9	3804.5T
4000	2936.5 (1321.3)	4744.5 (620.2)	1456.8	5658.2 (2575.7)	2885.1 (840.3)	139.8	1752.6 (815.8)	
	293.9	3896.9C		506.8	655.4C		121.0	4644.9T
4000	2425.7 (1303.6)	4774.4 (624.3)	1468.9	6013.2 (2931.8)	2945.7 (851.7)	120.4	1676.1 (863.3)	
	181.5	4515.4C		149.5	880.9C		50.5	5496.9T
4000	1984.3 (1378.7)	4773.0 (626.2)	1488.6	4967.5 (2888.5)	2931.5 (847.5)	119.4	1393.1 (879.2)	
	773.1	5136.0C		809.4	1100.0C		365.4	6344.7T
4000	1289.5 (1667.2)	4820.0 (628.7)	1467.0	7754.1 (628.7)	6586.3 (2888.5)		3117.9 (831.4)	2123.9 (879.2)
	2044.9	5760.6C		1600.6	1300.9C		598.5	7176.8T
4625	561.1 (1121.6)	4818.3 (556.9)	750.2	1929.2 (2565.8)	2847.3 (824.0)	119.2	894.7 (1235.2)	
	3154.9	6315.3C		4004.1	1566.9C		1961.8	8001.8T
		6923.7 0.0	5748.7 (609.3)	344.1	2111.5 0.0	9500.6 (1155.4)	658.8	9157.8 0.0
		20000		7200				
						27200		

C

4 フレーム (S=1/272)

		1519.3 (153.1)		311.8 (80.3)			
4000	1543.6 (566.6)	1543.6 (153.1)	12.1	1786.0 (690.0)	266.7 (80.3)	22.5	311.8 (128.4)
	410.4	128.9C		406.0	65.7T		55.1 68.4T
4000	1833.8 (692.0)	2556.7 (253.8)	18.4	2520.0 (253.8)	974.1 (690.0)	15.8	580.7 (266.7)
	449.8	354.1C		392.6	89.9T		47.3 276.9T
4025	1991.9 (856.3)	2926.2 (304.1)	115.2	2932.4 (1311.8)	1350.5 (362.9)	44.0	776.5 (368.2)
	268.5	630.7C		292.4	24.3T		35.4 626.4T
4000	2753.5 (1044.2)	4208.4 (453.4)	325.6	4141.2 (1733.2)	1629.3 (450.1)	8.8	906.0 (433.6)
	665.1	1055.9C		674.8	22.3T		38.8 1055.9T
4000	2796.7 (1141.8)	4219.9 (496.3)	743.4	4551.8 (1985.5)	1636.8 (486.3)	113.9	1036.2 (476.7)
	513.0	1524.9C		580.8	29.3T		82.8 1519.6T
4025	2465.2 (1189.7)	4235.7 (529.9)	1063.2	4597.9 (2249.1)	1625.9 (483.6)	115.0	985.2 (535.4)
	70.9	2028.0C		71.5	75.9T		92.3 1979.6T
4000	2380.1 (1021.0)	4703.4 (570.0)	996.8	5217.8 (2380.8)	2975.8 (855.0)	102.0	2010.2 (892.8)
	338.1	2535.2C		456.2	201.2C		224.6 2807.2T
4000	2994.4 (1191.5)	4698.3 (590.5)	1206.5	5769.6 (2652.7)	2963.8 (854.2)	111.4	1625.7 (755.5)
	611.4	3064.4C		464.2	450.4C		114.6 3633.1T
4000	2978.6 (1334.0)	4750.3 (620.6)	1456.0	5723.6 (2602.5)	2902.6 (838.5)	115.9	1738.0 (808.5)
	310.6	3631.4C		518.5	653.4C		120.9 4445.8T
4000	2422.1 (1303.6)	4779.6 (624.8)	1468.3	5990.4 (2925.8)	2960.6 (849.2)	96.4	1657.3 (854.1)
	185.0	4205.6C		138.7	864.5C		51.0 5271.7T
4000	1985.2 (1375.2)	4777.3 (626.5)	1488.1	4988.8 (2896.3)	2947.7 (845.1)	94.7	1377.8 (871.1)
	765.2	4785.6C		804.2	1068.8C		364.4 6096.4T
4000	1307.2 (1692.2)	4822.7 (628.9)	1466.6	4047.8 (2827.1)	2888.7 (830.1)	99.8	981.6 (790.0)
	2077.2	5375.8C		1606.4	1257.1C		598.3 6910.9T
4625	642.2 (1135.6)	4819.4 (557.6)	756.5	1941.9 (2626.7)	2870.0 (823.6)	94.9	881.4 (1222.6)
	3268.3	5908.2C		4131.2	1521.6C		1945.8 7724.4T
		5894.4 (1135.6)		6579.8 (623.7)	10204.4 (2626.7)		4773.0 (1166.7)
		6524.1 0.0	342.7	2063.9 0.0	3627.0 (1166.7)	573.0	8886.0 0.0
			20000			7200	

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

						906.4 (91.9)	370.4 (105.8)			
14F	52675	4000	931.0 (283.6)	931.0 (91.9)	12.3	1297.8 (466.6)	391.4 (105.8)	10.5	370.4 (153.3)	118.2T
			363.9	121.8C		364.7	10.4C		63.9	
				203.3 (283.6)		1444.7 (145.8)	568.5 (466.6)		842.1 (242.8)	242.7 (153.3)
13F		4000	1267.9 (451.7)	1471.2 (145.8)	13.2	1782.2 (730.8)	906.0 (242.8)	32.0	599.3 (277.1)	376.6T
			364.6	307.2C		320.6	103.3C		45.1	
				538.7 (451.7)		1867.2 (186.1)	1141.1 (730.8)		1272.1 (369.4)	509.1 (277.1)
12F		4025	1315.8 (502.8)	1854.5 (186.1)	6.3	2113.3 (904.6)	1387.3 (369.4)	57.6	763.0 (354.5)	761.9T
			303.9	532.4C		292.8	282.5C		49.6	
				707.9 (502.8)		2277.1 (218.2)	1527.7 (904.6)		1404.1 (422.8)	663.7 (354.5)
11F		4000	1378.4 (463.6)	2086.3 (218.2)	95.4	2389.2 (973.8)	1639.8 (422.8)	117.8	740.4 (331.6)	1208.7T
			451.1	793.4C		441.5	483.0C		77.2	
				476.1 (463.6)		2597.1 (234.4)	1506.1 (973.8)		1403.1 (422.6)	585.9 (331.6)
10F		4000	1615.8 (593.8)	2091.9 (234.4)	252.6	2730.6 (1162.8)	1639.6 (422.6)	118.3	817.2 (382.4)	1657.9T
			428.2	1072.1C		405.0	667.8C		52.4	
				759.3 (593.8)		2887.4 (249.3)	1920.5 (1162.8)		1395.3 (420.1)	712.4 (382.4)
9F		4025	1338.6 (728.7)	2097.9 (249.3)	394.8	2596.5 (1363.1)	1629.7 (420.1)	117.2	682.9 (334.1)	2105.4T
			127.8	1366.3C		146.8	838.0C		10.5	
				1594.3 (728.7)		4875.4 (418.1)	2890.1 (1363.1)		1423.9 (429.3)	661.8 (334.1)
8F		4000	1891.9 (760.2)	3486.2 (418.1)	694.6	3652.5 (1600.3)	1667.2 (429.3)	121.6	762.2 (338.0)	2566.8T
		371.4	1863.3C		452.0	855.4C		86.1		
			1149.0 (760.2)		5158.5 (432.0)	2748.5 (1600.3)		1420.7 (427.9)	589.9 (338.0)	
7F	4000	2333.3 (847.3)	3482.3 (432.0)	838.1	4070.0 (1695.8)	1660.0 (427.9)	119.6	830.8 (342.1)	3028.9T	
		638.7	2373.6C		678.4	862.7C		146.7		
			1055.9 (847.3)		5174.2 (434.1)	2713.2 (1695.8)		1401.6 (422.2)	537.4 (342.1)	
6F	4000	2451.2 (1078.9)	3507.1 (434.1)	833.5	4099.5 (1834.7)	1638.5 (422.2)	118.5	864.1 (405.6)	3482.4T	
		293.3	2877.3C		430.1	860.8C		53.0		
			1864.5 (1078.9)		5206.2 (437.2)	3239.3 (1834.7)		1408.6 (426.7)	758.2 (405.6)	
5F	4000	1672.4 (959.9)	3537.0 (437.2)	834.6	3690.6 (1847.0)	1663.6 (426.7)	127.5	650.5 (372.2)	3938.4T	
		247.3	3382.5C		63.5	858.7C		93.9		
			2167.1 (959.9)		5226.1 (438.4)	3757.4 (1847.0)		1401.3 (424.8)	838.3 (372.2)	
4F	4000	1373.8 (1073.4)	3540.9 (438.4)	842.6	3126.1 (1987.0)	1657.4 (424.8)	128.0	563.0 (468.7)	4389.9T	
		773.0	3884.5C		847.8	854.8C		374.3		
			2919.7 (1073.4)		5245.4 (440.8)	4821.8 (1987.0)		1383.2 (419.3)	1311.7 (468.7)	
3F	4000	650.3 (1407.8)	3570.1 (440.8)	837.7	2059.1 (1874.6)	1635.5 (419.3)	126.2	71.5 (291.8)	4830.3T	
		2165.3	4378.8C		1690.1	841.8C		512.1		
			4980.8 (1407.8)		4606.0 (408.6)	5439.3 (1874.6)		1381.8 (419.7)	1095.8 (291.8)	
2F	4625	1415.0 (1039.7)	3565.8 (408.6)	520.1	806.9 (2405.3)	1640.2 (419.7)	129.2	286.0 (1064.3)	5264.3T	
		3819.4	4823.5C		4755.4	857.4C		2175.2		
			6223.8 (1039.7)		6460.7 (634.2)	10317.7 (2405.3)		4636.4 (1179.6)	4636.4 (1064.3)	
1F		5477.0 0.0	3223.9 (634.2)	118.4	393.0 0.0	9857.0 (1179.6)	389.7	6454.2 0.0		
				20000		7200				
				27200						


A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

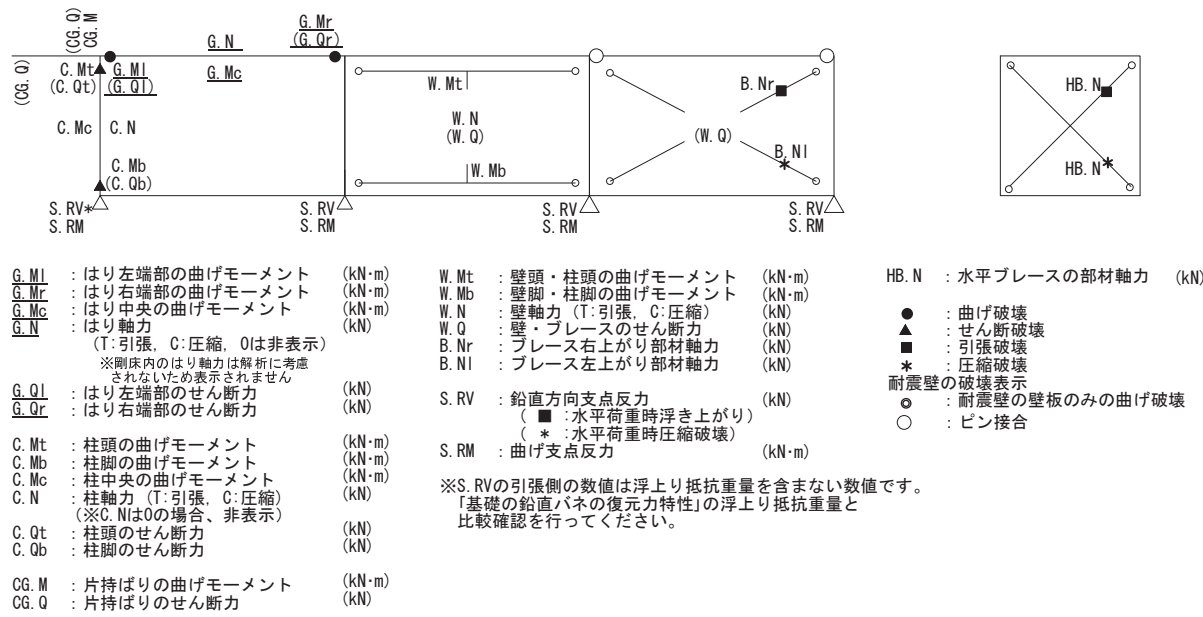

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		187.5 (2.1)		865.3 (317.1)		715.2 (249.8)		962.9 (312.2)		343.2 (118.7)									
14F	4000	95.0 (128.9)	118.0 (94.0)	109.7	681.3 (311.5)	924.2 (221.1)	104.4	1364.1 (685.9)	626.6 (153.7)	30.7	1376.6 (695.1)	793.9 (216.2)	9.5	999.8 (485.8)	127.0 (22.7)	33.1	339.9 (94.5)	430.3C 28.0 (94.5)	
13F	4000	117.7 (182.6)	395.6C 330.4 (128.9)	167.3	343.3C 346.6 (311.5)	232.3	1470.1 (485.4)	728.0C 899.5 (685.9)	1284.1 (354.2)	29.4	1583.2 (785.8)	1426.4 (404.4)	4.8	1392.4 (688.9)	671.6 (187.3)	28.0	808.9 (340.9)	994.6C 316.1 (340.9)	
12F	4025	877.7 (340.5)	262.1 (31.5)	80.4	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
11F	4000	1506.9 (479.1)	575.1 (182.6)	273.7	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
10F	4000	1676.7 (593.7)	1506.9 (479.1)	716.5	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
9F	4025	1343.5 (835.3)	1676.7 (593.7)	697.1	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
8F	4000	2050.6 (1075.6)	1343.5 (835.3)	34.7	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
7F	4000	2074.9 (1127.2)	2050.6 (1075.6)	389.8	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
6F	4000	1861.6 (1237.1)	2074.9 (1127.2)	48.4	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
5F	4000	1317.7 (1266.2)	1861.6 (1237.1)	2820.6T 1958.4 (1237.1)	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
4F	4000	655.7 (1298.3)	1317.7 (1266.2)	637.3	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
3F	4000	221.1 (1490.9)	655.7 (1298.3)	1349.0	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
2F	4625	1516.3 (1027.7)	221.1 (1490.9)	3103.0	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
1F		6948.6 0.0	1516.3 (1027.7)	3103.0	1188.0 (564.2)	1467.3 (398.0)	66.9	1569.8 (780.8)	1580.3 (431.6)	68.3	1817.9 (903.3)	1580.3 (431.6)	68.3	1771.4 (882.1)	1374.6 (397.2)	23.0	1099.5 (436.7)	1769.2C 341.5 (436.7)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000																	
		1	2	3	4	5	6												
		A フレーム (S=1/272)																	

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		125.7 (48.1)		958.9 (370.9)		829.9 (308.8)		1124.0 (384.3)		531.5 (191.5)									
14F	52675	4000	65.0 (118.0)	79.8 (109.9)	146.6	790.2 (369.0)	982.5 (213.0)	135.5	1511.7 (770.3)	698.2 (150.8)	57.8	1580.5 (808.2)	906.6 (226.4)	15.0	1232.2 (595.8)	216.8 (33.5)	33.7	512.3 (189.7)	555.5C 113.6 (189.7)
		540.6C (118.0)	324.3 (118.0)	372.2 (178.4)	427.6 (369.0)	556.4C (369.0)	427.6 (369.0)	1580.3 (540.1)	1030.1 (770.3)	1570.4 (520.2)	1030.1 (770.3)	1570.4 (520.2)	838.2C (808.2)	247.1 (808.2)	1086.4 (808.2)	1580.3 (538.0)	1098.2C (595.8)	733.9 (595.8)	1168.8 (382.0)
13F		4000	668.5 (242.7)	382.8 (48.7)	107.3	1326.0 (642.4)	1580.3 (410.4)	102.0	1701.0 (833.1)	1457.6 (390.5)	45.6	1726.9 (842.7)	1566.3 (408.3)	95.0	1522.5 (766.6)	939.9 (252.2)	12.4	947.8 (400.6)	1204.7C 286.8 (400.6)
		836.2C (242.7)	132.4 (242.7)	1195.1 (426.3)	266.0 (426.3)	840.9C (426.3)	794.0 (426.3)	1580.3 (540.2)	1048.3 (833.1)	1580.3 (540.2)	1048.3 (833.1)	1580.3 (540.2)	1518.4C (842.7)	336.4 (842.7)	1054.1 (842.7)	1580.3 (540.2)	1922.1C (766.6)	1007.3 (766.6)	1580.3 (538.9)
12F		4025	936.4 (380.5)	1208.2 (296.5)	108.5	1681.6 (856.2)	1580.3 (410.4)	102.0	1768.2 (892.9)	1580.3 (410.4)	102.0	1760.3 (890.1)	1580.3 (410.4)	102.0	1816.4 (907.5)	1571.8 (409.1)	97.8	1061.6 (431.4)	2024.9C 361.9 (431.4)
		308.5	893.4C (380.5)	319.3 (380.5)	1974.3 (658.7)	269.0 (658.7)	1391.8C (658.7)	1143.7 (658.7)	1974.3 (658.7)	1178.4 (658.7)	1974.3 (658.7)	1178.4 (658.7)	2235.7C (890.1)	291.7 (890.1)	1716.9 (890.1)	1974.4 (658.7)	1178.2 (907.5)	1974.3 (658.7)	1974.3 (658.7)
11F		4000	1503.2 (470.5)	174.3 (528.9)	102.0	2469.4 (1035.7)	174.3 (528.9)	102.0	2431.7 (1007.8)	174.3 (528.9)	102.0	2433.9 (1008.6)	174.3 (528.9)	102.0	2423.1 (1018.0)	174.3 (528.9)	102.0	1479.4 (464.6)	2961.6C 53.7 (464.6)
		726.8	725.5C (470.5)	49.5 (470.5)	1974.4 (658.7)	733.5 (658.7)	2056.3C (658.7)	948.3 (658.7)	1974.4 (658.7)	3141.7C (1007.8)	769.7 (658.7)	894.0 (658.7)	2953.0C (1008.6)	73.4 (1008.6)	3298.5C (1018.0)	936.4 (1018.0)	1974.4 (658.7)	1974.4 (658.7)	1974.4 (658.7)
10F		4000	1704.3 (577.0)	174.4 (528.9)	102.0	2574.1 (1115.5)	174.4 (528.9)	102.0	2617.0 (1176.2)	174.4 (528.9)	102.0	2616.4 (1175.9)	174.4 (528.9)	102.0	2589.9 (1122.2)	174.4 (528.9)	102.0	1731.7 (591.2)	3900.0C 219.1 (591.2)
		752.3	560.9C (577.0)	199.7 (577.0)	1974.4 (658.7)	733.5 (658.7)	2722.7C (658.7)	1107.1 (658.7)	1974.4 (658.7)	3141.7C (1007.8)	769.7 (658.7)	894.0 (658.7)	2953.0C (1008.6)	73.4 (1008.6)	3298.5C (1018.0)	936.4 (1018.0)	1974.4 (658.7)	1974.4 (658.7)	1974.4 (658.7)
9F		4025	1420.0 (853.9)	174.4 (528.9)	102.0	2299.8 (1365.8)	174.4 (528.9)	102.0	2186.1 (1180.8)	174.4 (528.9)	102.0	2186.3 (1180.6)	174.4 (528.9)	102.0	2292.7 (1361.3)	174.4 (528.9)	102.0	1428.1 (859.1)	4847.6C 10.6 (859.1)
		11.2	392.3C (853.9)	1397.7 (853.9)	3975.1 (1283.5)	46.2 (1283.5)	3387.5C (1365.8)	2207.5 (1365.8)	1974.4 (667.7)	4606.8C (1180.8)	238.3 (667.7)	4395.9C (1180.6)	46.5 (667.7)	4687.8C (1180.6)	2199.8 (1361.3)	3975.1 (1283.5)	10.6 (1283.5)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)
8F		4000	2057.0 (1067.0)	3975.1 (1144.0)	106.3	2945.8 (1631.2)	174.4 (538.0)	99.0	1872.2 (969.4)	174.4 (538.0)	99.0	1873.1 (969.7)	174.4 (538.0)	99.0	2952.6 (1630.4)	3975.1 (1144.0)	106.3	2081.8 (1080.7)	6409.3C 413.2 (1080.7)
		409.5	384.6C (1067.0)	1238.0 (1067.0)	3975.1 (1283.5)	427.2 (1283.5)	4605.2C (1631.2)	2091.5 (1631.2)	1974.4 (667.7)	5305.7C (969.4)	273.1 (667.7)	5110.9C (969.7)	435.2 (969.7)	4786.3C (969.7)	2082.2 (1630.4)	3975.1 (1283.6)	10.6 (1283.6)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)
7F		4000	2103.2 (1129.5)	3975.1 (1144.0)	106.3	2931.6 (1688.4)	174.4 (538.0)	99.0	2274.3 (1157.0)	174.4 (538.0)	99.0	2274.1 (1156.9)	174.4 (538.0)	99.0	2939.8 (1685.3)	3975.1 (1144.0)	106.3	2118.7 (1139.4)	7973.6C 1399.9 (1139.4)
		359.2	1165.7T (1129.5)	1384.9 (1129.5)	3975.1 (1283.6)	324.8 (1283.6)	5808.4C (1688.4)	2282.1 (1688.4)	1974.4 (667.8)	5998.5C (1157.0)	365.3 (667.8)	5826.4C (1156.9)	337.8 (667.8)	4895.0C (1685.3)	2264.2 (1685.3)	3975.2 (1283.6)	10.6 (1283.6)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)
6F	4000	1868.2 (1250.0)	3975.1 (1144.0)	106.3	2689.1 (1745.1)	174.4 (538.0)	99.0	1967.8 (1215.9)	174.4 (538.0)	99.0	1968.1 (1216.0)	174.4 (538.0)	99.0	2700.8 (1753.2)	3975.1 (1144.0)	106.3	1886.6 (1261.7)	9552.1C 61.4 (1261.7)	
	61.8	1947.0T (1250.0)	1991.8 (1250.0)	3975.1 (1302.4)	5.4 (1302.4)	7036.0C (1745.1)	2699.8 (1745.1)	1974.4 (677.1)	6710.7C (1215.9)	38.3 (677.1)	6557.4C (1216.0)	6.2 (677.1)	5022.9C (1753.2)	2713.2 (1753.2)	3975.2 (1302.4)	10.6 (1302.4)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)	
5F	4000	1275.3 (1260.1)	3975.1 (1162.8)	103.2	2286.4 (1866.9)	174.4 (547.4)	96.1	1499.3 (1256.1)	174.4 (547.4)	96.1	1499.2 (1255.9)	174.4 (547.4)	96.1	2269.9 (1860.5)	3975.2 (1162.8)	103.2	1297.9 (1269.8)	11160.8C 2623.2 (1269.8)	
	670.3	2748.3T (1260.1)	2616.0 (1260.1)	3975.1 (1302.4)	596.1 (1302.4)	8273.1C (1866.9)	3478.5 (1866.9)	1974.4 (677.1)	2645.9 (1256.1)	1974.4 (677.1)	2645.3 (1255.9)	1974.4 (677.1)	2645.3 (1255.9)	5150.5C (1860.5)	3975.5 (1860.5)	103.2 (1302.4)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)	
4F	4000	626.1 (1299.5)	3975.1 (1162.8)	103.2	1456.3 (1877.5)	174.4 (547.4)	96.1	859.1 (1329.4)	174.4 (547.3)	96.1	859.5 (1329.9)	174.4 (547.4)	96.1	1459.9 (1874.5)	3975.1 (1162.8)	103.2	650.8 (1326.0)	12784.1C 3443.9 (1326.0)	
	1380.3	3549.4T (1299.5)	3386.7 (1299.5)	3975.1 (1302.4)	1442.6 (1302.4)	9524.1C (1877.5)	4341.5 (1877.5)	1974.4 (677.1)	8144.9C (1329.4)	3527.9 (677.1)	8032.6C (1329.9)	3529.0 (677.1)	8032.6C (1329.9)	5288.0C (1874.5)	4328.6 (1874.5)	103.2 (1302.4)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)	
3F	4000	296.8 (1555.4)	3975.1 (1162.8)	103.2	543.3 (1963.2)	174.4 (547.3)	96.1	57.6 (1351.4)	174.4 (547.3)	96.1	58.4 (1349.6)	174.4 (547.3)	96.1	533.9 (2000.3)	3975.1 (1162.8)	103.2	274.9 (1482.2)	14423.5C 4851.9 (1482.2)	
	2698.3	4352.5T (1555.4)	5099.7 (1555.4)	3975.0 (1302.3)	2487.8 (1302.3)	10809.9C (1963.2)	5518.9 (1963.2)	1974.4 (677.1)	8886.9C (1351.4)	2285.3 (677.1)	8788.7C (1349.6)	2554.9 (677.1)	8788.7C (1349.6)	5435.1C (2000.3)	5642.9 (2000.3)	103.2 (1302.3)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)	
2F	4625	1808.1 (3353.4)	3975.0 (1162.8)	103.2	531.9 (1712.7)	174.4 (547.3)	96.1	1099.5 (1487.1)	174.4 (547.3)	96.1	1095.9 (1493.6)	174.4 (547.3)	96.1	750.3 (1856.2)	3975.0 (1162.8)	103.2	1464.1 (965.6)	16073.1C 4446.0 (965.6)	
	3353.4	5156.1T (1000.8)	4898.7 (1000.8)	3875.3 (1618.7)	3176.3 (1618.7)	12138.0C (1712.7)	5820.7 (1712.7)	3750.9 (1290.0)	9644.6C (1487.1)	3553.1 (1487.1)	9547.0C (1493.6)	6024.7 (1493.6)	9547.0C (1493.6)	5573.1C (1856.2)	5482.4 (1856.2)	103.2 (1302.3)	1406.9 (859.1)	53.7 (859.1)	
1F		5022.7 0.0	5899.5 (1096.5)	1539.6	14508.4 0.0	3658.2 (767.9)	481.4	11675.5 0.0	3743.6 (779.4)	525.3	11551.3 0.0	3770.2 (825.7)	385.3	7362.5 0.0	24284.1 (1085.6)	36.3	18938.9 0.0		
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000																	
		B フレーム (S=1/272)																	
		1		2		3		4		5		6							

[illegible]

1	2	3
		C フレーム (S=1/272)

[illegible]


[illegible]

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)


52675	4000	276.6 (115.5)	274.2 (106.8)	11.6	424.7 (211.5)	277.8 (114.5)	34.2	395.5 (199.3)	201.8 (87.2)	17.4	411.9 (195.8)	324.3 (129.3)	38.0	343.8 (158.4)	89.5 (71.2)	75.1	89.0 (30.5)	67.7C 18.1 (30.5)
		73.7	216.1C (115.5)	53.3	380.9 (110.6)	318.2 (211.5)	444.1 (98.5)	45.5	304.5 (199.3)	397.6 (81.6)	275.8 (195.8)	403.2 (108.0)	212.6 (158.4)	277.3 (68.0)	245.8 (105.0)	61.5	504.4 (131.6)	122.8C (105.0)
	4000	296.6 (137.0)	458.4 (136.2)	18.2	544.5 (283.5)	536.8 (190.0)	28.3	550.6 (288.2)	468.4 (173.1)	39.2	479.1 (247.7)	418.1 (133.6)	13.1	417.0 (211.5)	272.0 (93.6)	23.2	245.8 (105.0)	82.1C 122.8C (105.0)
		56.1	499.7C (184.5)	46.8	550.9 (157.7)	421.5C (283.5)	44.6	446.5C (288.2)	461.5 (288.2)	619.9 (147.1)	390.9 (247.7)	554.0 (152.1)	354.9C (211.5)	504.4 (131.6)	61.5	504.4 (131.6)	122.8C (105.0)	
	4025	385.8 (182.8)	608.1 (183.2)	8.1	788.0 (441.5)	769.2 (257.8)	26.3	814.9 (459.8)	691.5 (238.6)	38.8	716.1 (396.3)	567.1 (177.6)	13.9	641.1 (351.9)	477.1 (157.1)	34.1	346.3 (168.6)	24.2C
		64.8	816.2C (256.2)	12.8	807.2 (223.5)	762.4 (441.5)	7.4	800.1 (459.8)	686.5C (276.5)	1086.6 (276.5)	738.3C (396.3)	807.2 (223.5)	23.2	594.8 (351.9)	807.2 (223.5)	50.2	807.2 (223.5)	245.9 (168.6)
	4000	490.6 (195.8)	807.2 (251.3)	22.3	1107.9 (560.7)	1228.4 (391.0)	18.2	1229.7 (700.9)	1112.2 (370.3)	63.7	1056.6 (540.3)	807.2 (251.3)	22.3	891.3 (420.5)	807.2 (251.3)	499.8 (198.5)	131.4T	177.5 (198.5)
		156.6	1211.1C (177.3)	151.3	807.2 (223.5)	950.0C (560.7)	33.9	932.3C (1161.8)	894.8C (700.9)	1350.1 (350.2)	894.8C (540.3)	807.2 (223.5)	22.3	543.5 (420.5)	807.2 (223.5)	161.1	807.2 (223.5)	
	4000	553.9 (242.2)	807.2 (251.3)	22.3	1145.1 (604.8)	1350.1 (444.0)	76.5	1278.5 (728.9)	1350.1 (444.0)	76.5	1157.6 (539.1)	807.2 (251.3)	22.3	909.8 (457.5)	807.2 (251.3)	547.9 (239.6)	287.8T	269.4 (239.6)
		140.7	1606.6C (272.5)	113.4	807.2 (223.5)	1302.4C (604.8)	34.9	1195.2C (728.9)	1208.6 (728.9)	1350.1 (350.2)	976.4C (606.1)	807.2 (223.5)	22.3	939.1C (457.5)	807.2 (223.5)	139.3	807.2 (223.5)	
4025	447.6 (220.5)	807.2 (251.3)	22.3	1031.7 (542.0)	1350.1 (444.0)	76.5	1238.2 (660.7)	1350.1 (444.0)	76.5	1027.2 (539.1)	807.2 (251.3)	22.3	799.7 (413.3)	807.2 (251.3)	446.5 (219.6)	433.9T	302.8 (219.6)	
	71.5	1986.8C (304.6)	107.0	807.2 (227.0)	1642.4C (542.0)	111.0	1455.2C (660.7)	1016.2 (660.7)	1350.2 (356.1)	1058.8C (539.1)	807.2 (227.0)	22.3	1151.9C (413.3)	807.2 (227.0)	71.8	807.2 (227.0)		
4000	442.0 (194.9)	807.2 (254.9)	21.7	1178.4 (596.4)	1350.2 (449.9)	74.3	1476.5 (757.5)	1350.2 (449.9)	74.3	1169.9 (591.8)	807.2 (254.9)	21.7	877.3 (432.6)	807.2 (254.9)	437.8 (192.8)	571.4T	220.0 (192.8)	
	109.5	2366.4C (223.0)	161.0	807.2 (227.0)	1960.3C (596.4)	184.2	1738.9C (757.5)	160.3 (757.5)	1350.2 (356.1)	1183.2C (591.8)	807.2 (227.0)	21.7	1429.4C (432.6)	807.2 (227.0)	108.9	807.2		

C フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

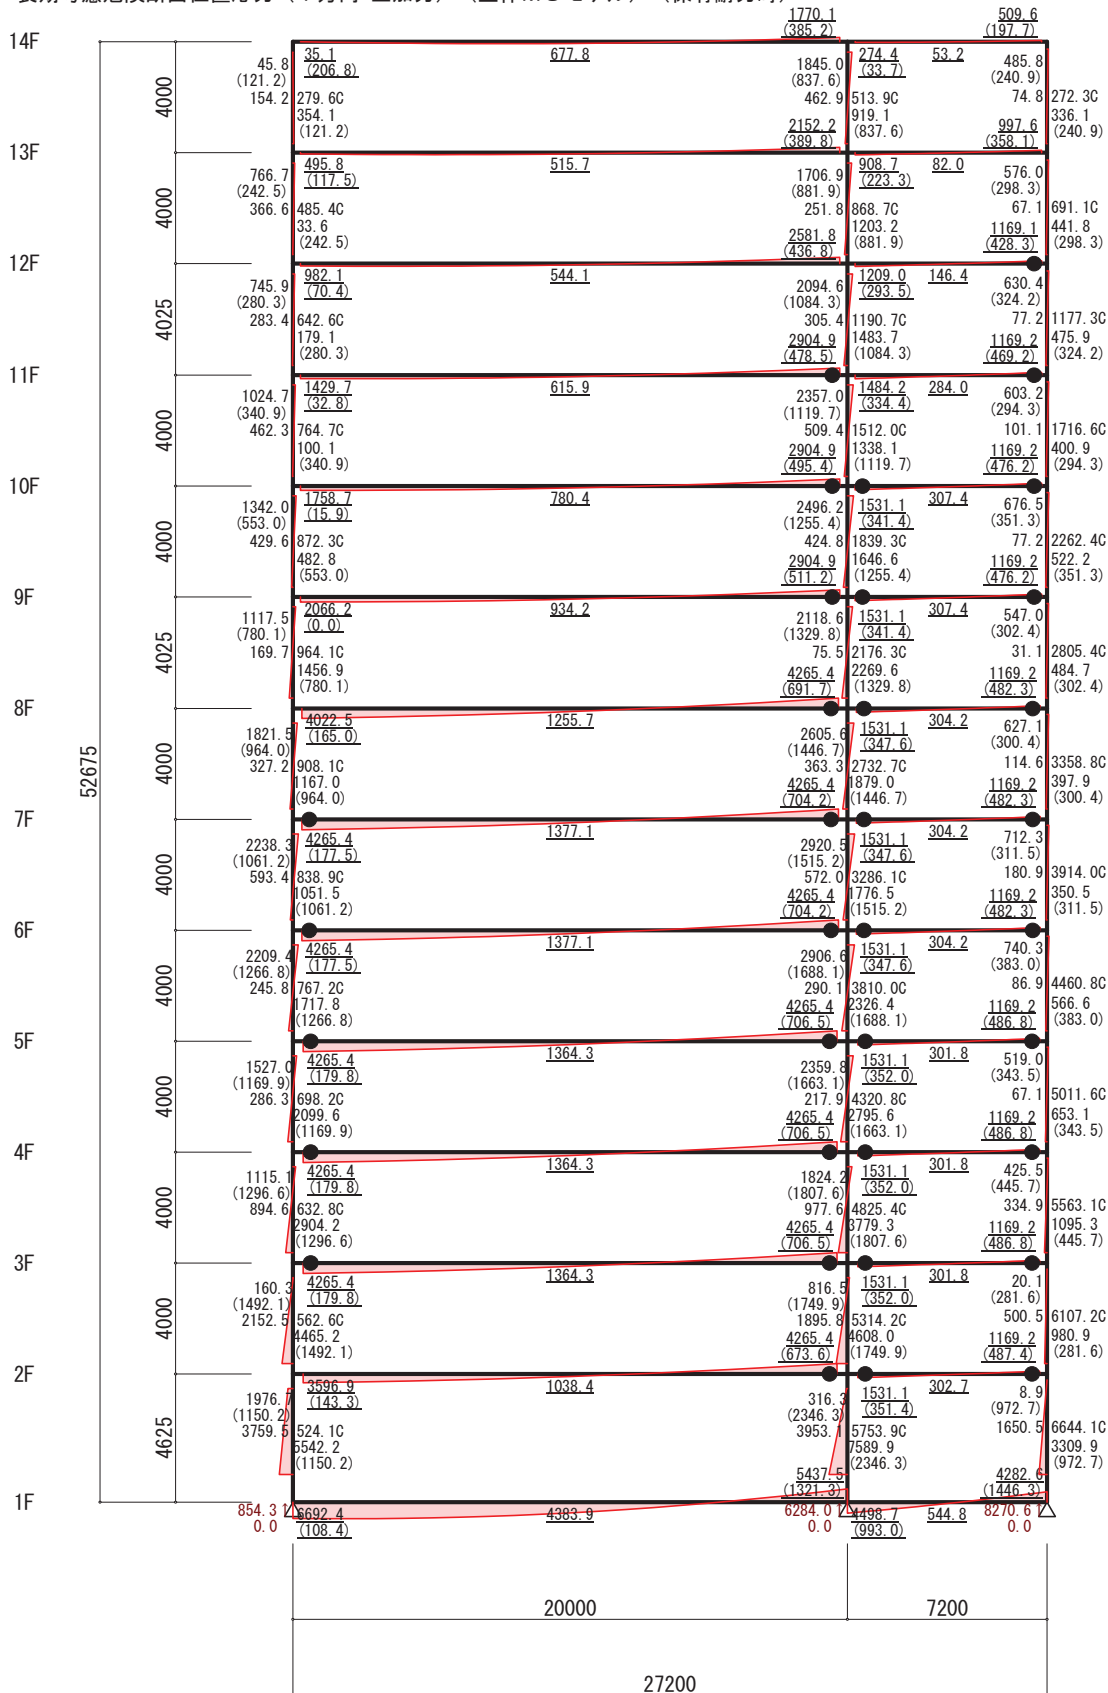

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

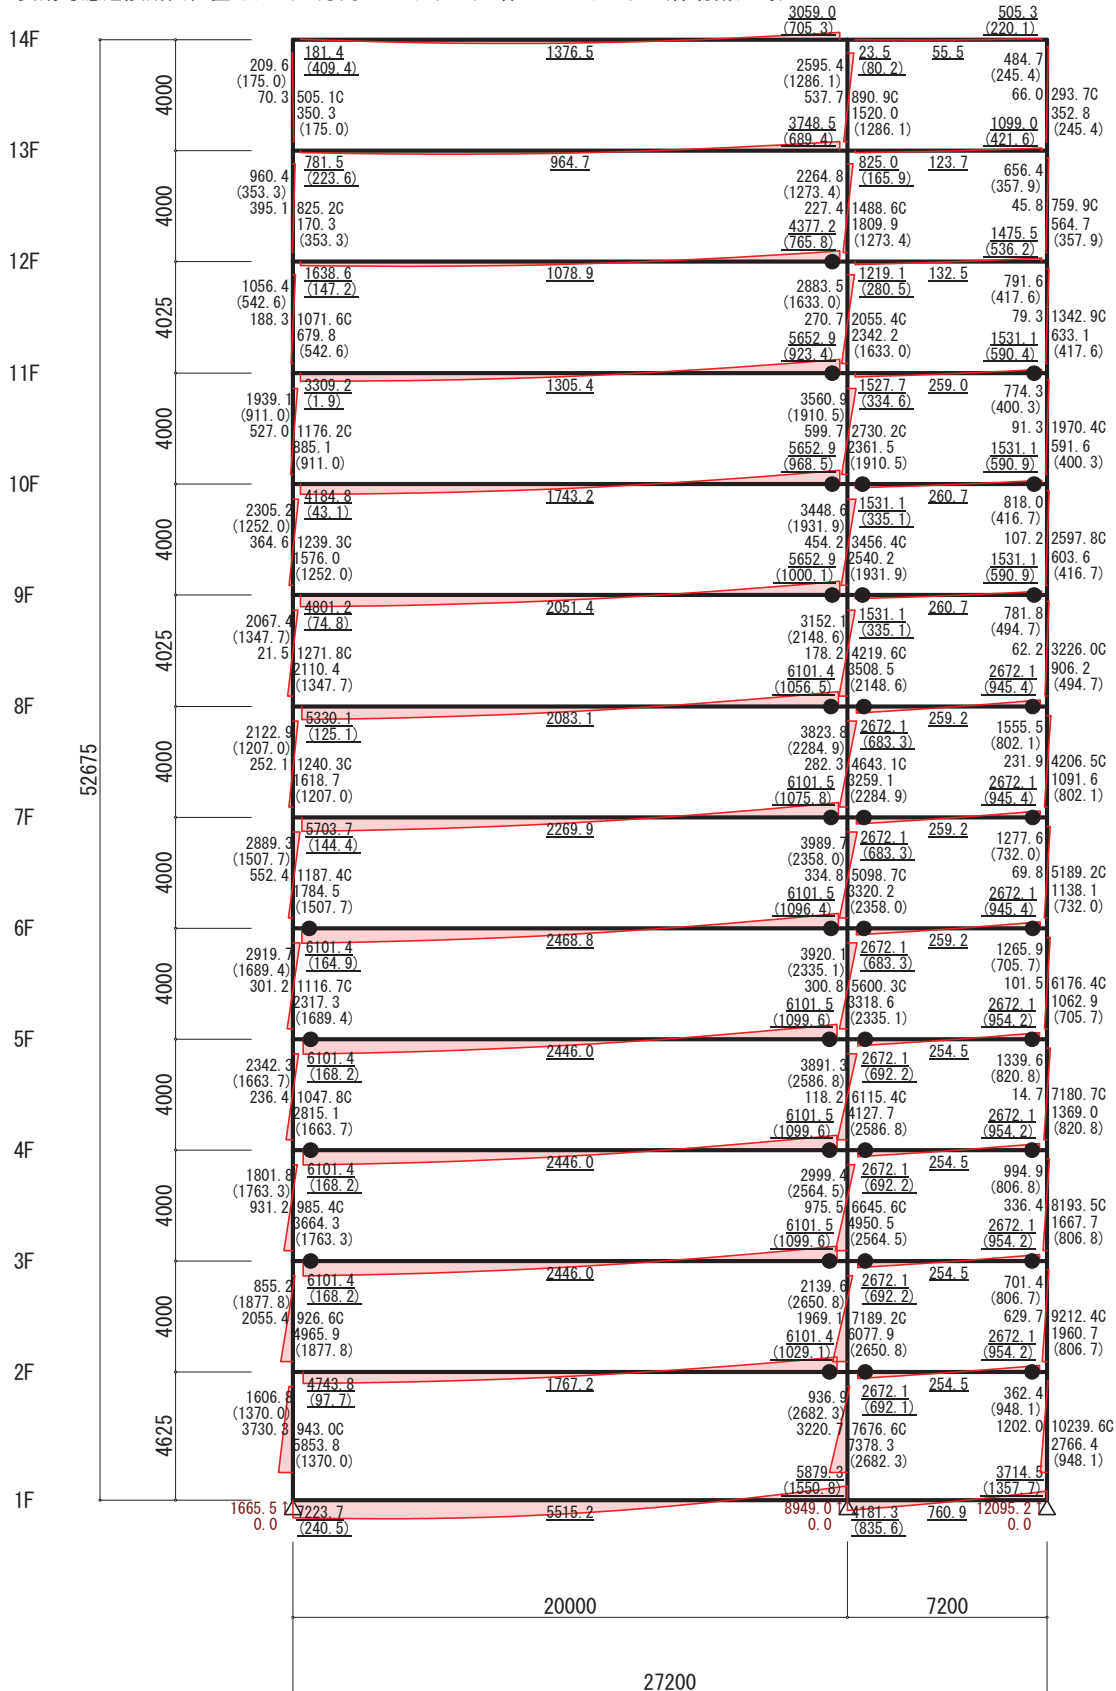

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

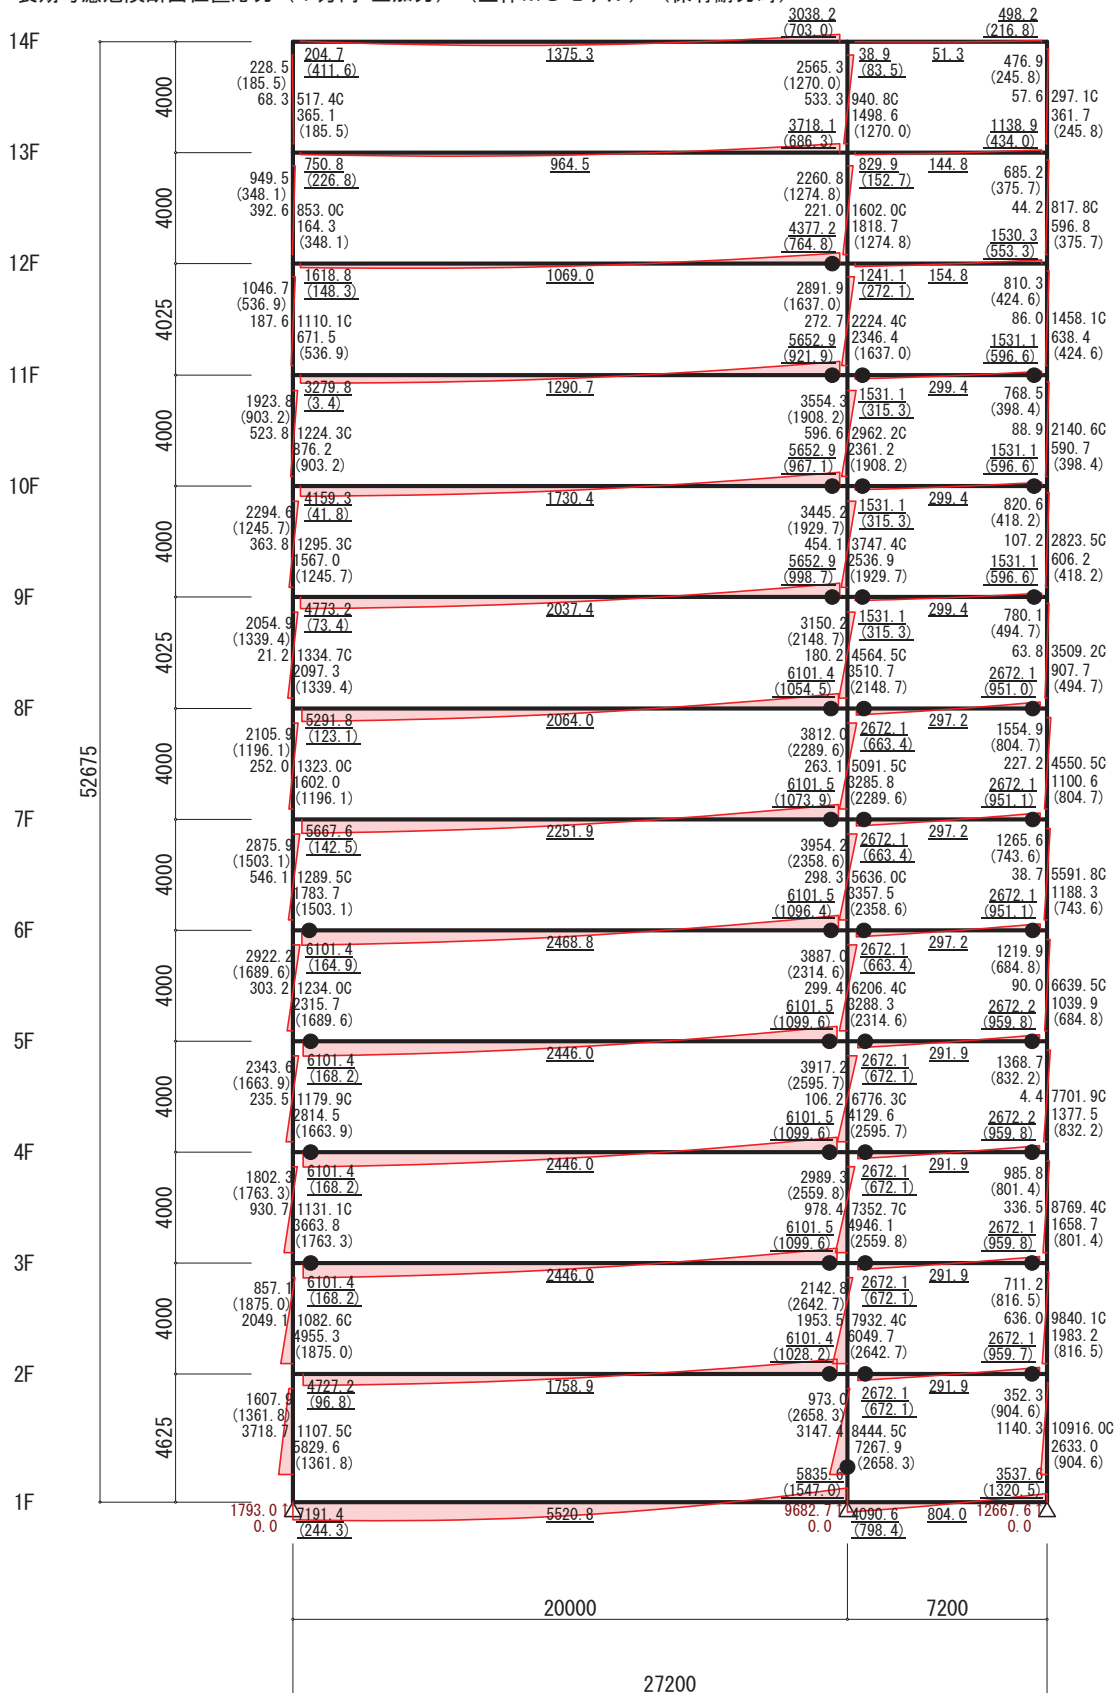

A

B

C


3 フレーム (S=1/272)

52675		20000		7200	
4000	230.0 (185.9) 67.5	206.3 (412.1) 1378.0	3331.2 (702.6)	3.3 (75.4)	517.2 (224.9)
4000	949.1 (348.6) 391.4	750.7 (226.9)	2267.0 (1278.2)	856.9 (170.8)	496.1 (251.3)
4025	1044.6 (536.8) 185.7	1618.8 (148.2)	2891.8 (1638.2)	1245.6 (283.9)	794.6 (418.5)
4000	1919.9 (901.3) 522.6	3276.4 (3.6)	3554.1 (1909.3)	1531.1 (332.2)	770.0 (398.7)
4000	2287.1 (1241.4) 362.9	4147.4 (41.2)	3445.5 (1930.8)	1531.1 (332.2)	816.2 (415.6)
4025	2049.2 (1336.5) 22.4	4759.0 (72.7)	3151.2 (2149.4)	1531.1 (332.2)	780.0 (494.1)
4000	2104.8 (1195.6) 251.6	5286.2 (122.8)	3815.6 (2290.9)	2672.1 (680.3)	1551.3 (800.8)
4000	2873.0 (1502.6) 543.9	5664.1 (142.3)	3958.3 (2359.7)	2672.1 (680.3)	1272.5 (734.5)
4000	2921.4 (1688.6) 304.1	6101.4 (164.9)	3891.9 (2317.2)	2672.1 (680.3)	1249.2 (697.5)
4000	2346.2 (1664.7) 234.0	6101.4 (168.2)	3919.2 (2596.9)	2672.1 (689.0)	1346.9 (822.9)
4000	1802.4 (1762.9) 930.1	6101.4 (168.2)	2993.0 (2561.3)	2672.1 (689.0)	989.8 (803.5)
4000	859.5 (1873.1) 2043.7	6101.4 (168.2)	2147.3 (2643.8)	2672.1 (689.0)	703.0 (807.2)
4625	1603.5 (1357.8) 3707.8	4720.7 (96.5)	975.6 (2667.3)	2672.1 (689.0)	360.3 (936.8)
	1799.1 0.0	5170.1 (245.2)	5507.7	1119.8 (820.5)	753.4 0.0


C

4 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

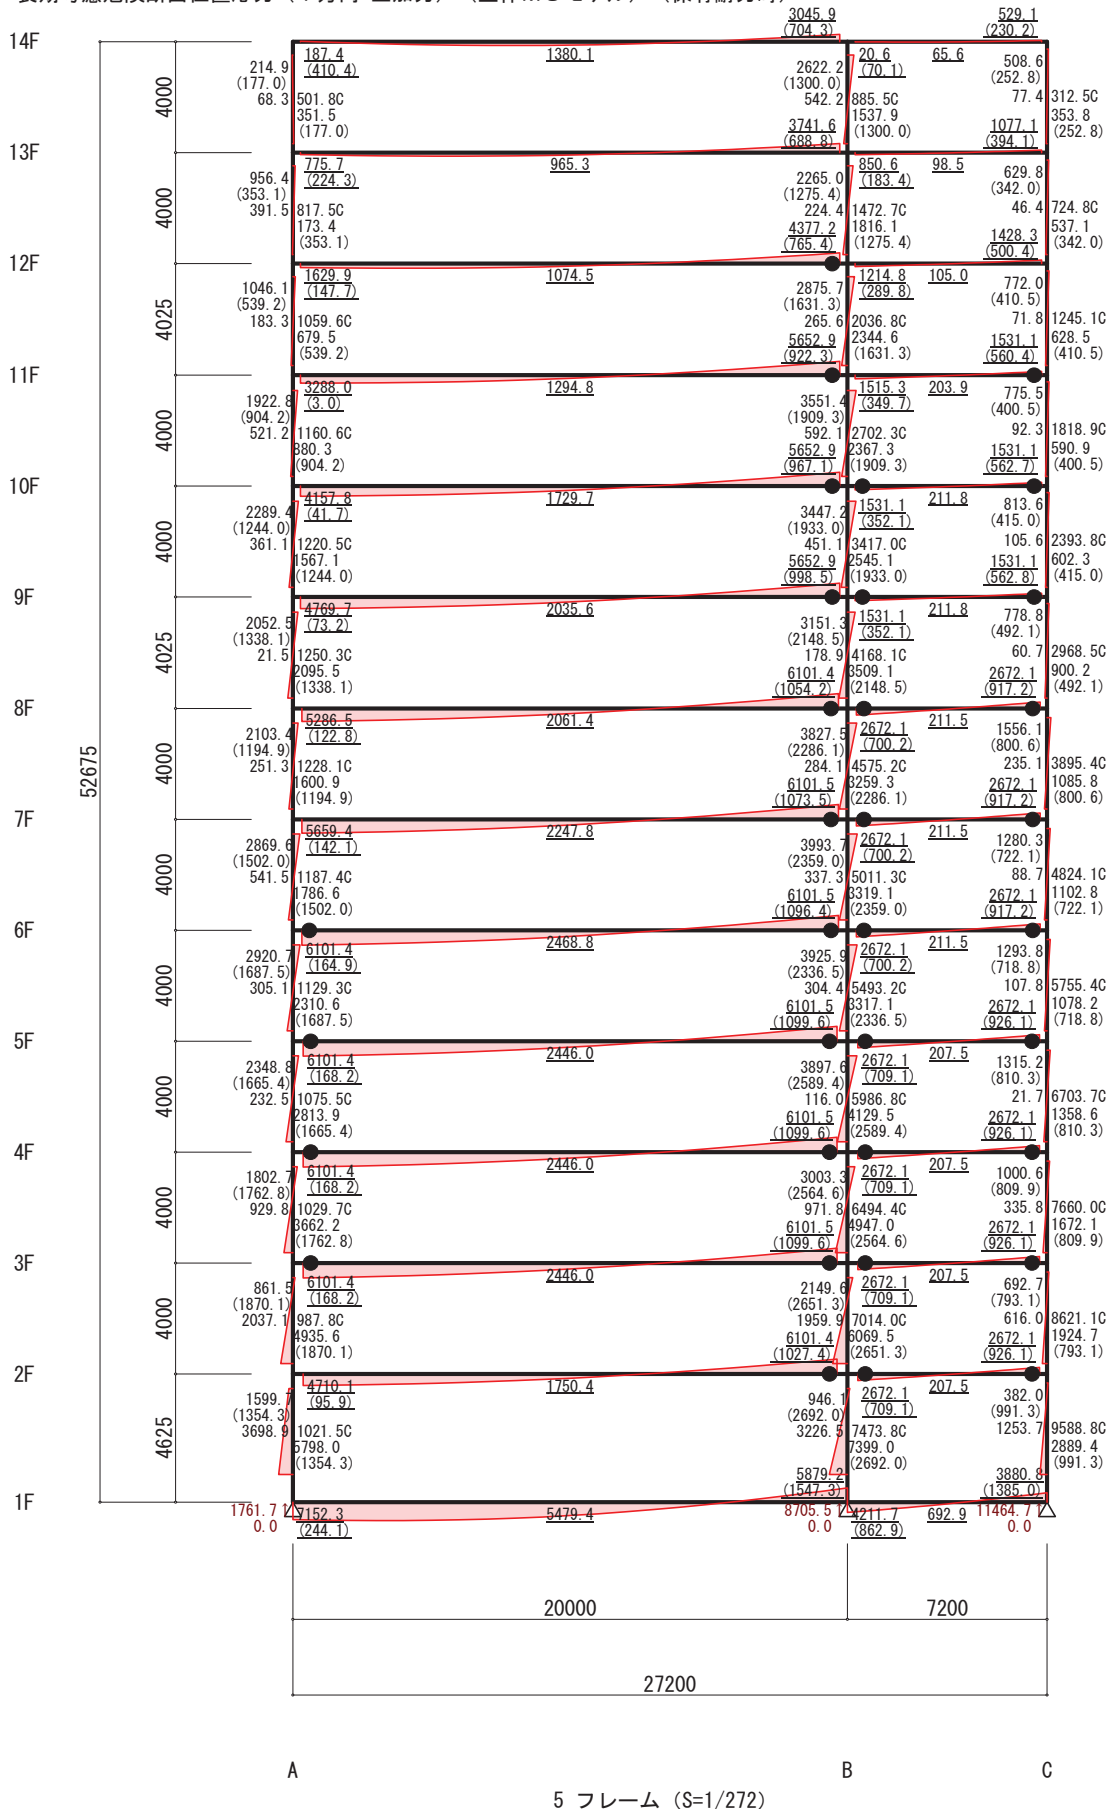


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

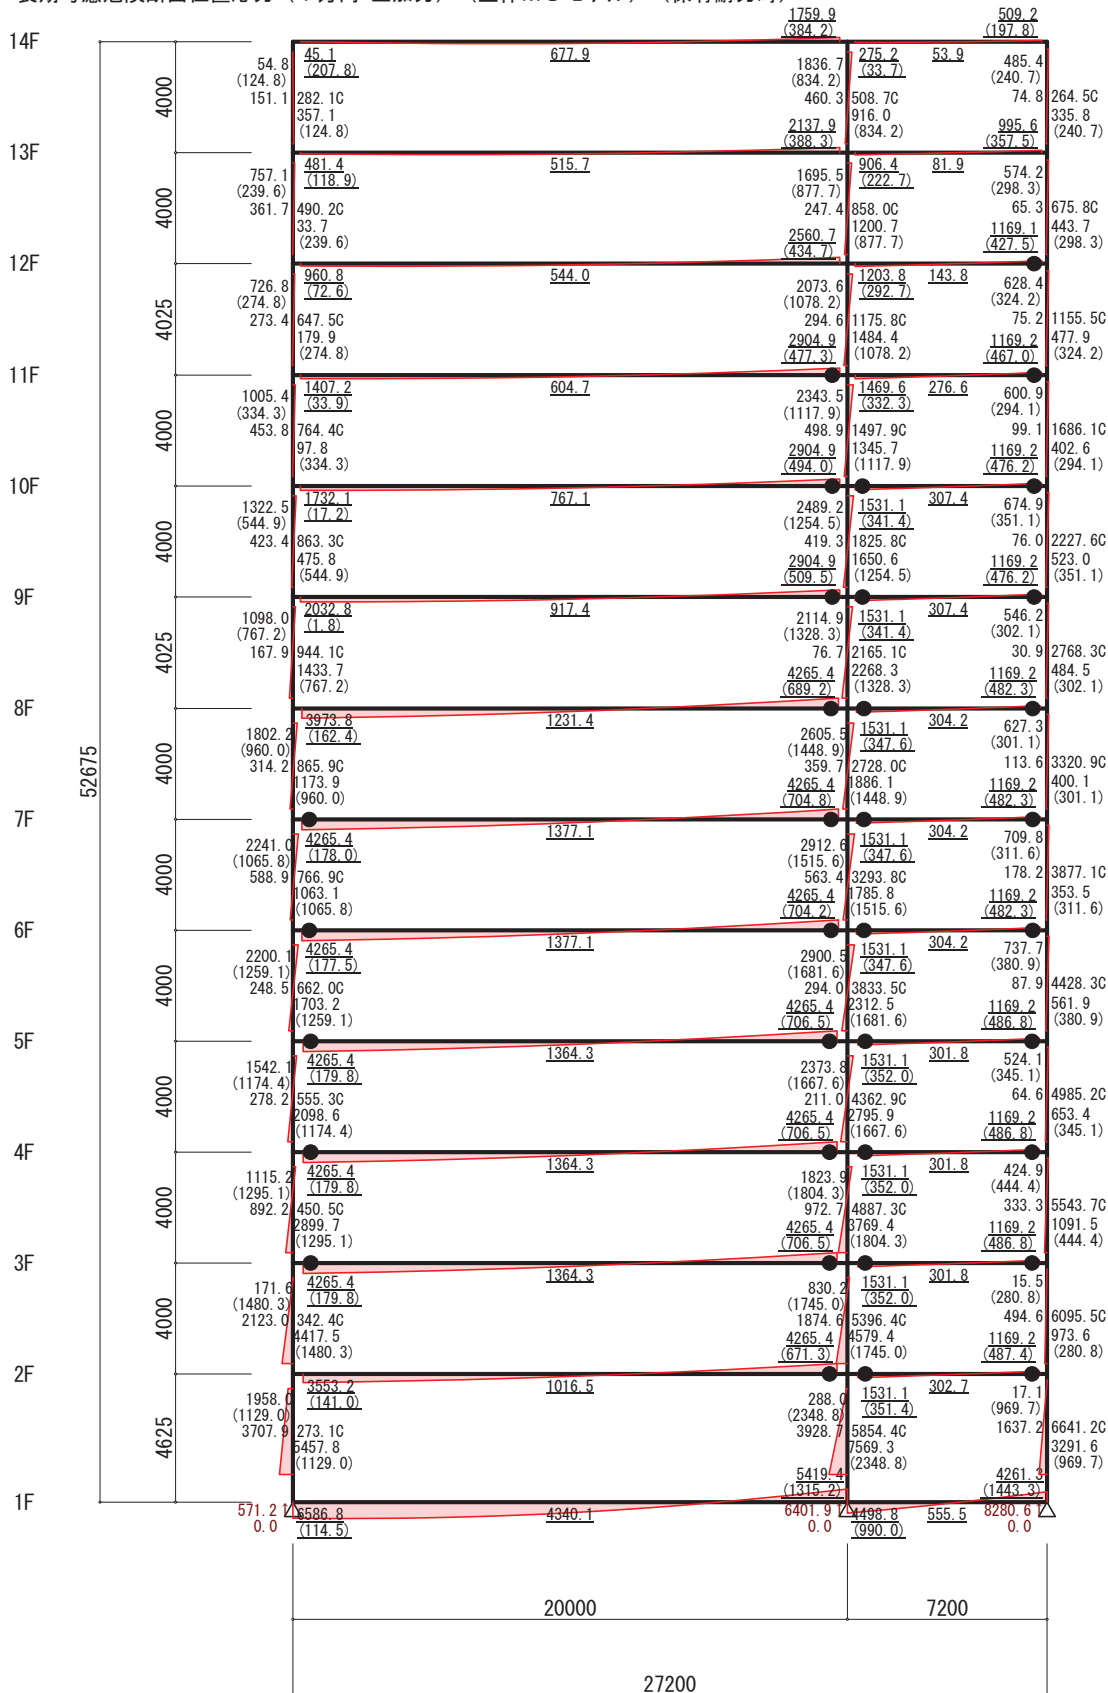

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

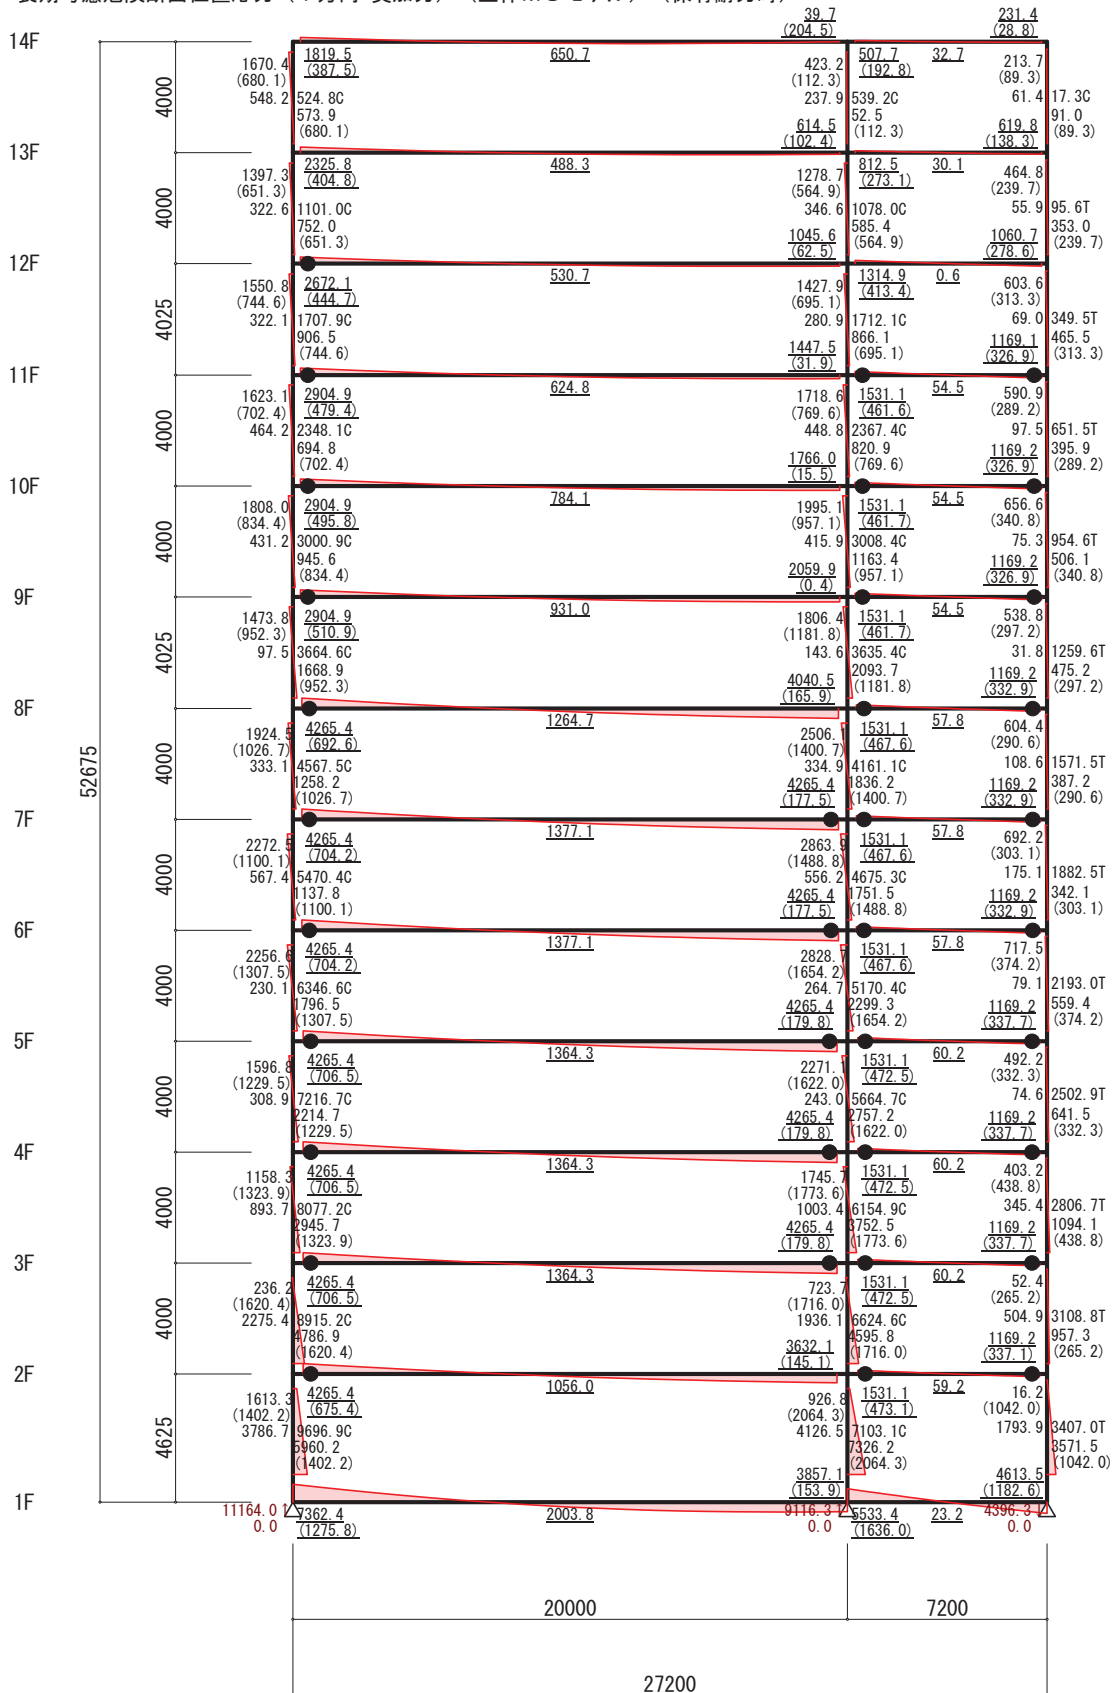

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

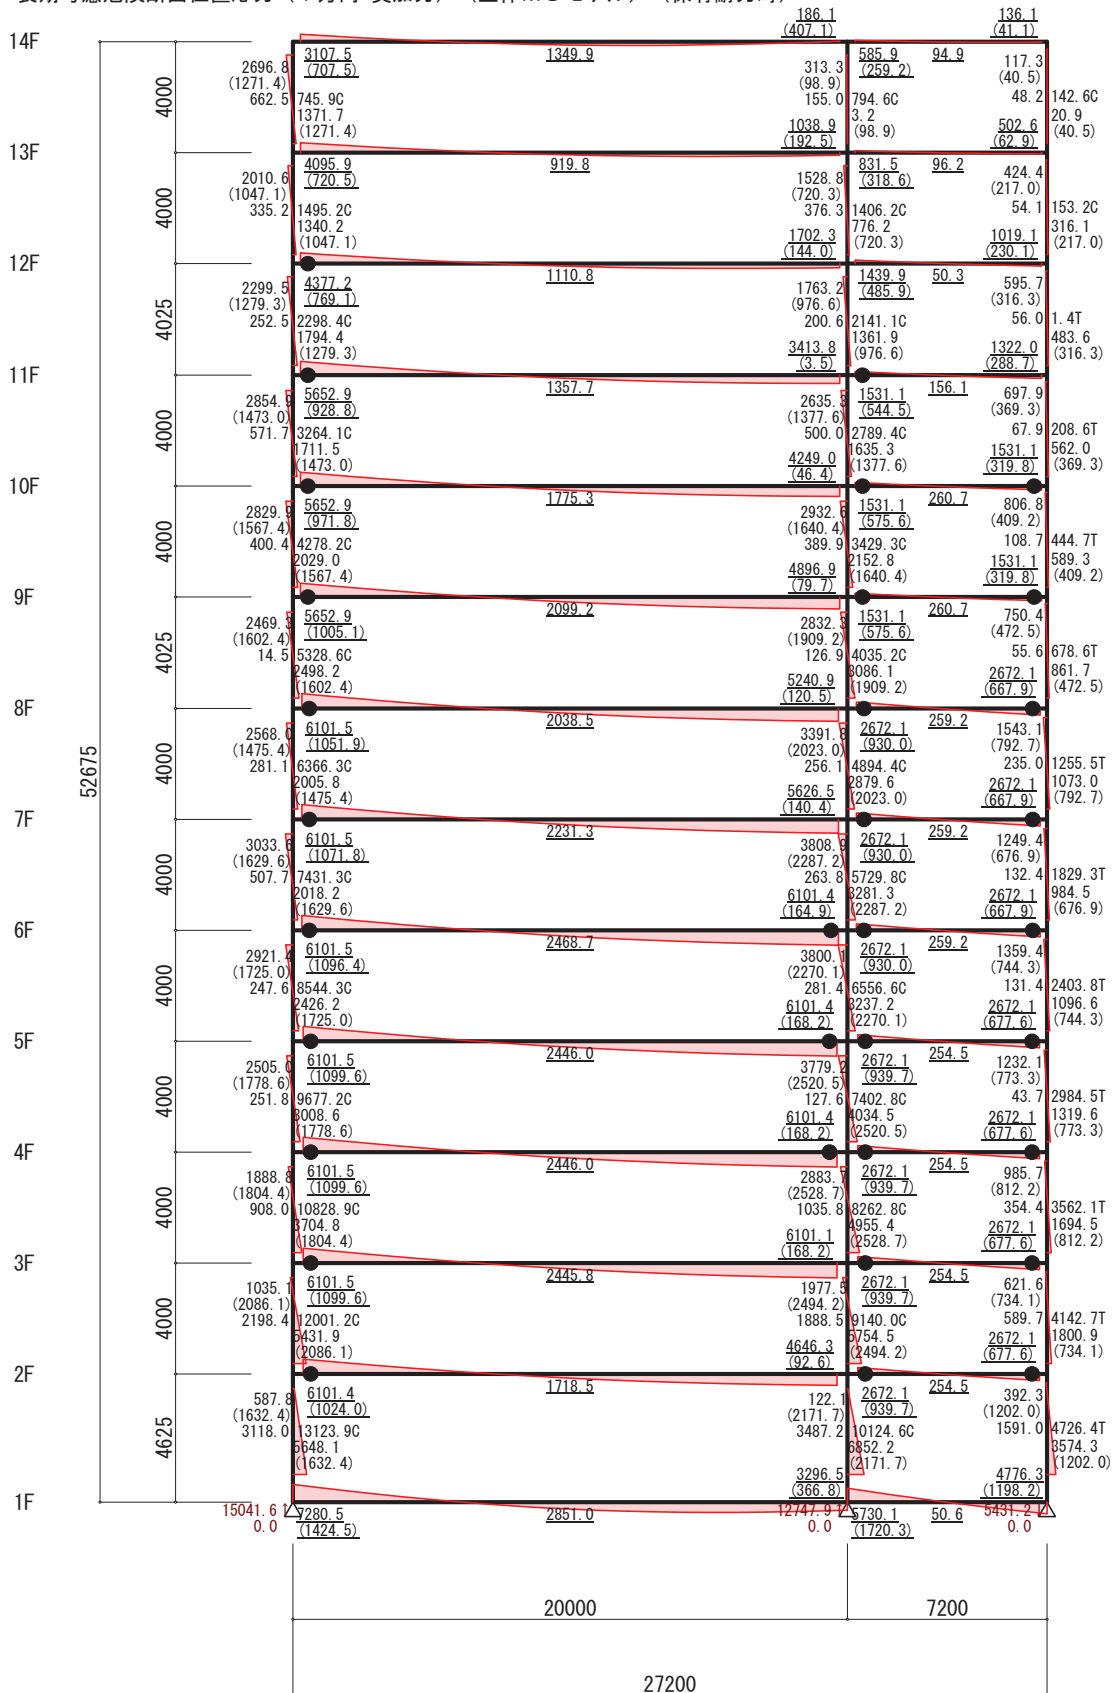

A

B

C


2 フレーム (S=1/272)

[illegible]

C

3 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

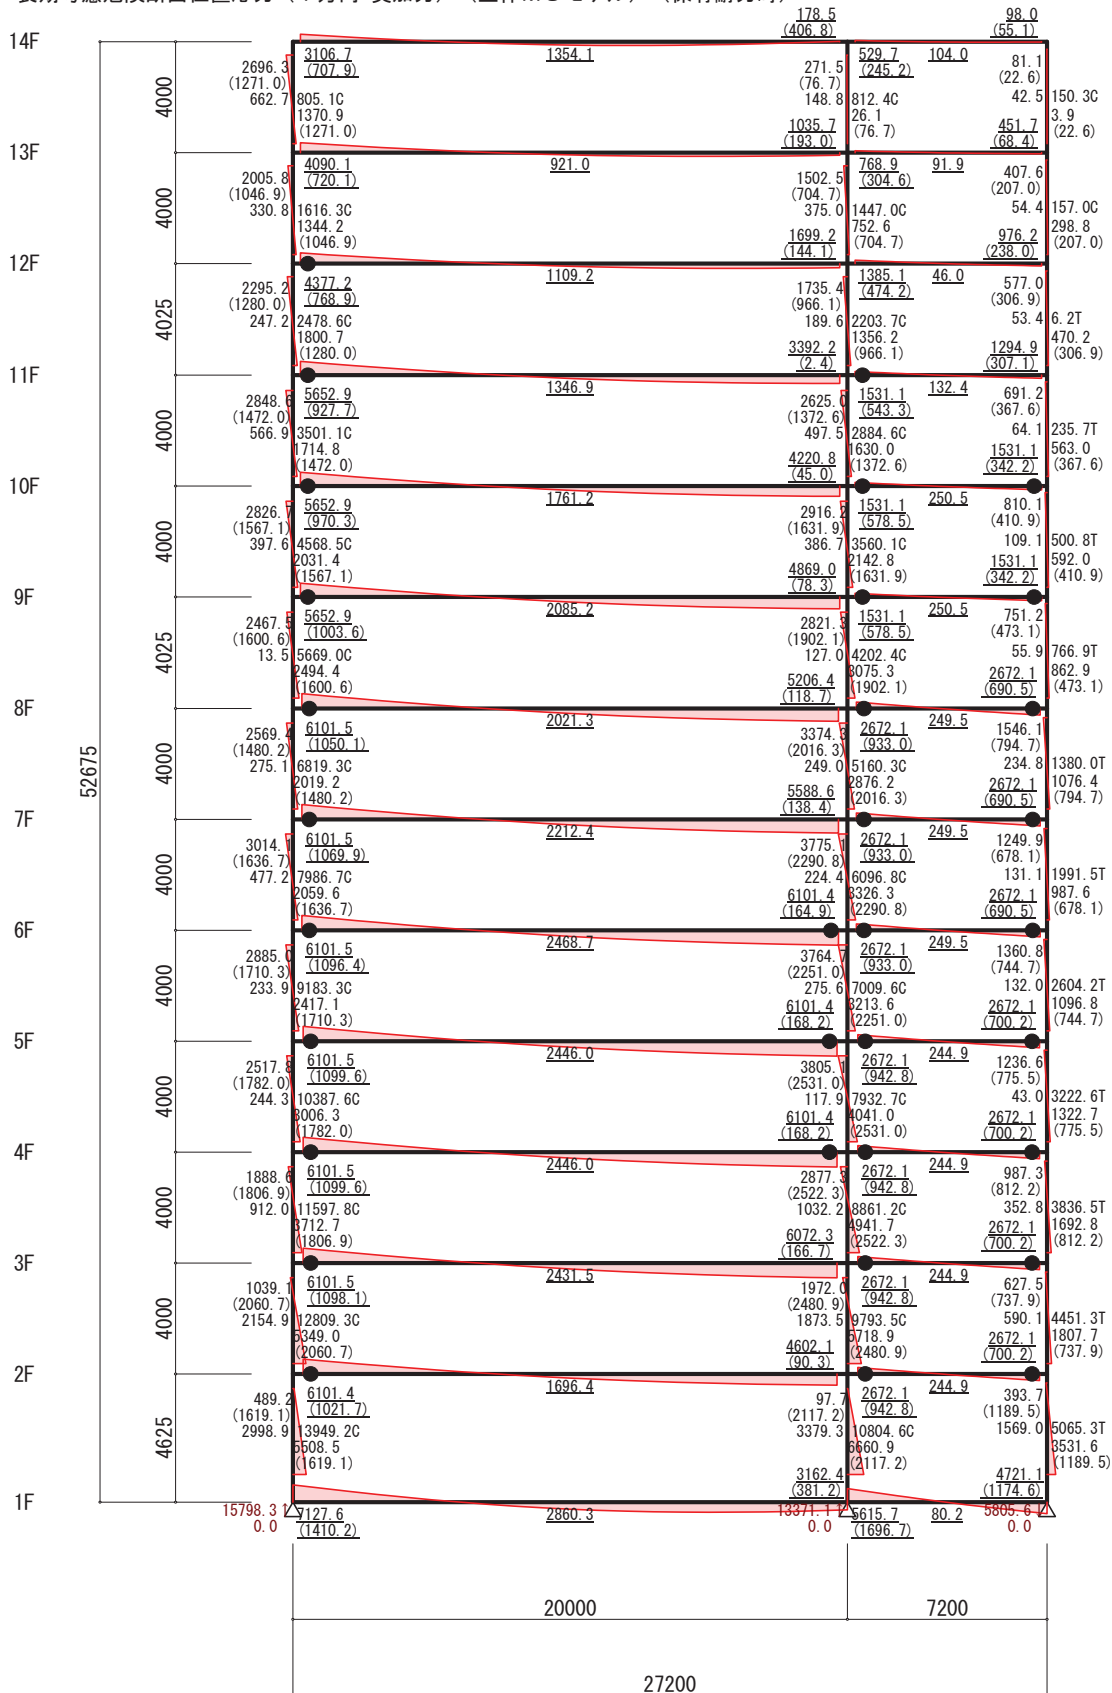


52675		27200	
4000	2695.4 (1271.4) 661.1	3106.1 (707.5) 750.5C 1373.2 (1271.4)	1351.4 288.1 (81.6) 157.5 788.8C (81.6) 26.8 1043.6 (192.4)
4000	2006.9 (1048.2) 329.9	4094.1 (720.7) 1505.3C 1347.2 (1048.2)	922.9 729.3 (280.5) 78.3 406.0 (204.7) 56.9 1365.9C 717.7 (684.6) 1709.9 (143.6)
4025	2292.0 (1279.8) 244.3	4377.2 (769.5) 2313.9C 1803.4 (1279.8)	1114.5 1702.9 (953.1) 178.0 3383.2 (1.9)
4000	2845.6 (1471.9) 564.4	5652.9 (927.2) 3282.8C 1717.1 (1471.9)	1342.4 2624.6 (1371.8) 498.0 2688.1C 4211.2 (44.5)
4000	2824.7 (1566.4) 396.8	5652.9 (969.8) 4299.7C 2031.1 (1566.4)	1756.4 2906.6 (1626.7) 384.6 3315.9C 2136.9 (1626.7) 4855.4 (77.6)
4025	2467.5 (1601.5) 14.8	5652.9 (1002.9) 5352.4C 2497.2 (1601.5)	2078.5 2813.3 (1896.2) 125.8 3909.9C 5193.4 (118.0)
4000	2568.6 (1476.6) 279.2	6101.5 (1049.4) 6380.9C 2009.6 (1476.6)	2014.8 3372.3 (2005.8) 263.8 4767.0C 2845.2 (2005.8) 5584.2 (138.2)
4000	3028.6 (1629.6) 502.8	6101.5 (1069.6) 7434.1C 2023.0 (1629.6)	2210.2 3803.6 (2282.3) 266.1 5600.8C 6101.4 (164.9)
4000	2918.5 (1721.9) 249.3	6101.5 (1096.4) 8534.9C 2419.6 (1721.9)	2468.7 3805.2 (2271.6) 284.2 6423.5C 6101.4 (168.2)
4000	2511.7 (1780.6) 248.2	6101.5 (1099.6) 9653.2C 8008.1 (1780.6)	2446.0 3773.6 (2517.8) 129.0 7266.0C 6101.4 (168.2)
4000	1889.7 (1802.5) 904.2	6101.5 (1099.6) 10789.2C 8698.0 (1802.5)	2446.0 2883.6 (2523.3) 1027.5 8122.4C 4938.7 (2523.3) 6072.5 (166.7)
4000	1042.5 (2085.2) 2189.6	6101.5 (1098.1) 11944.0C 9421.6 (2085.2)	2431.6 1967.1 (2481.5) 1879.3 8996.7C 5725.7 (2481.5) 4616.3 (91.1)
4625	578.1 (1632.9) 3109.0	6101.4 (1022.5) 13050.6C 5639.9 (1632.9)	1703.5 127.1 (2173.9) 3495.9 8973.2C 8864.7 (2173.9) 3301.8 (367.0)
	14954.5 0.0	2727.7 (1424.4)	2857.5 12694.8 0.0
		20000	7200




C

5 フレーム ($S=1/272$)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

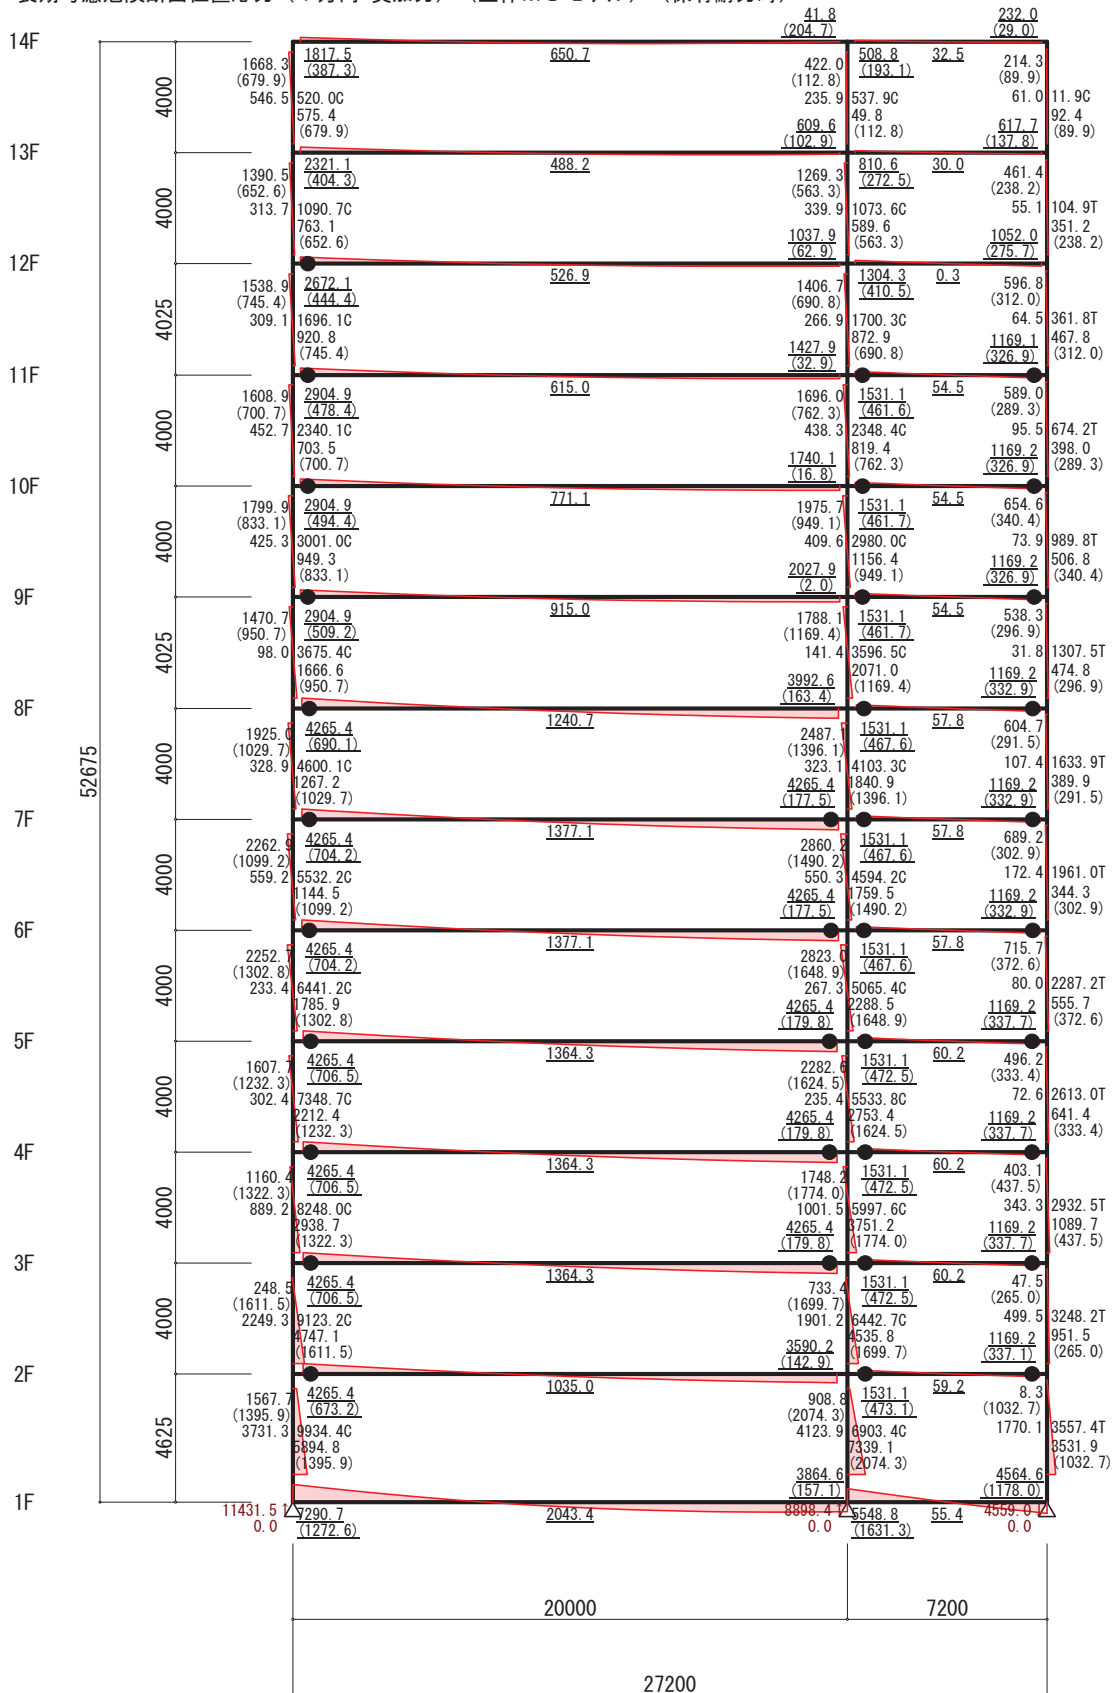


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

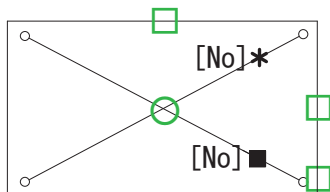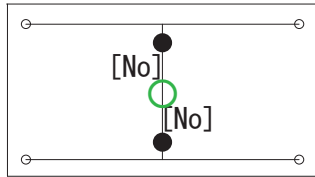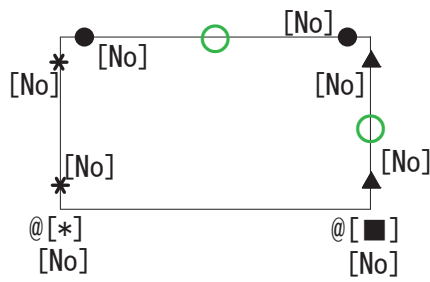


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

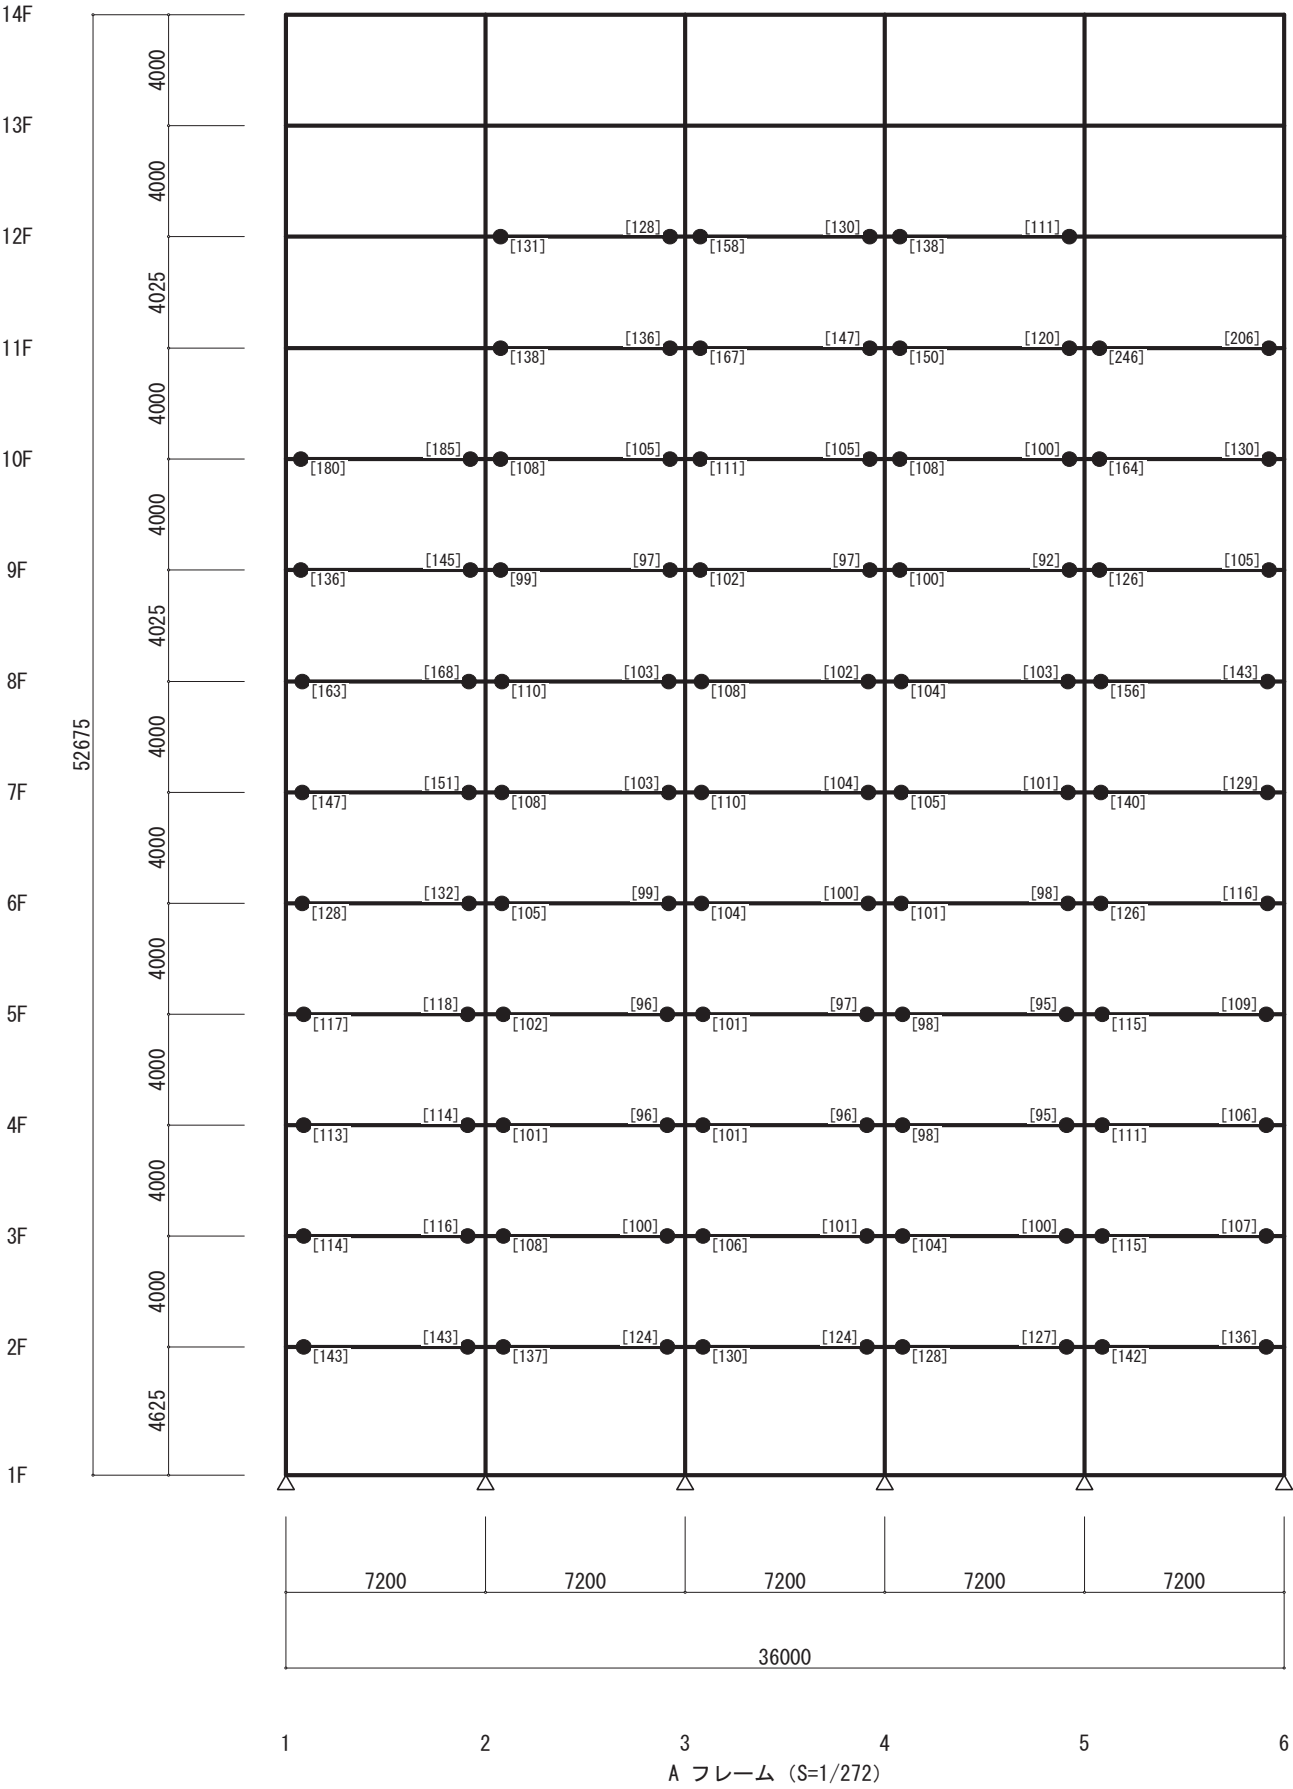


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

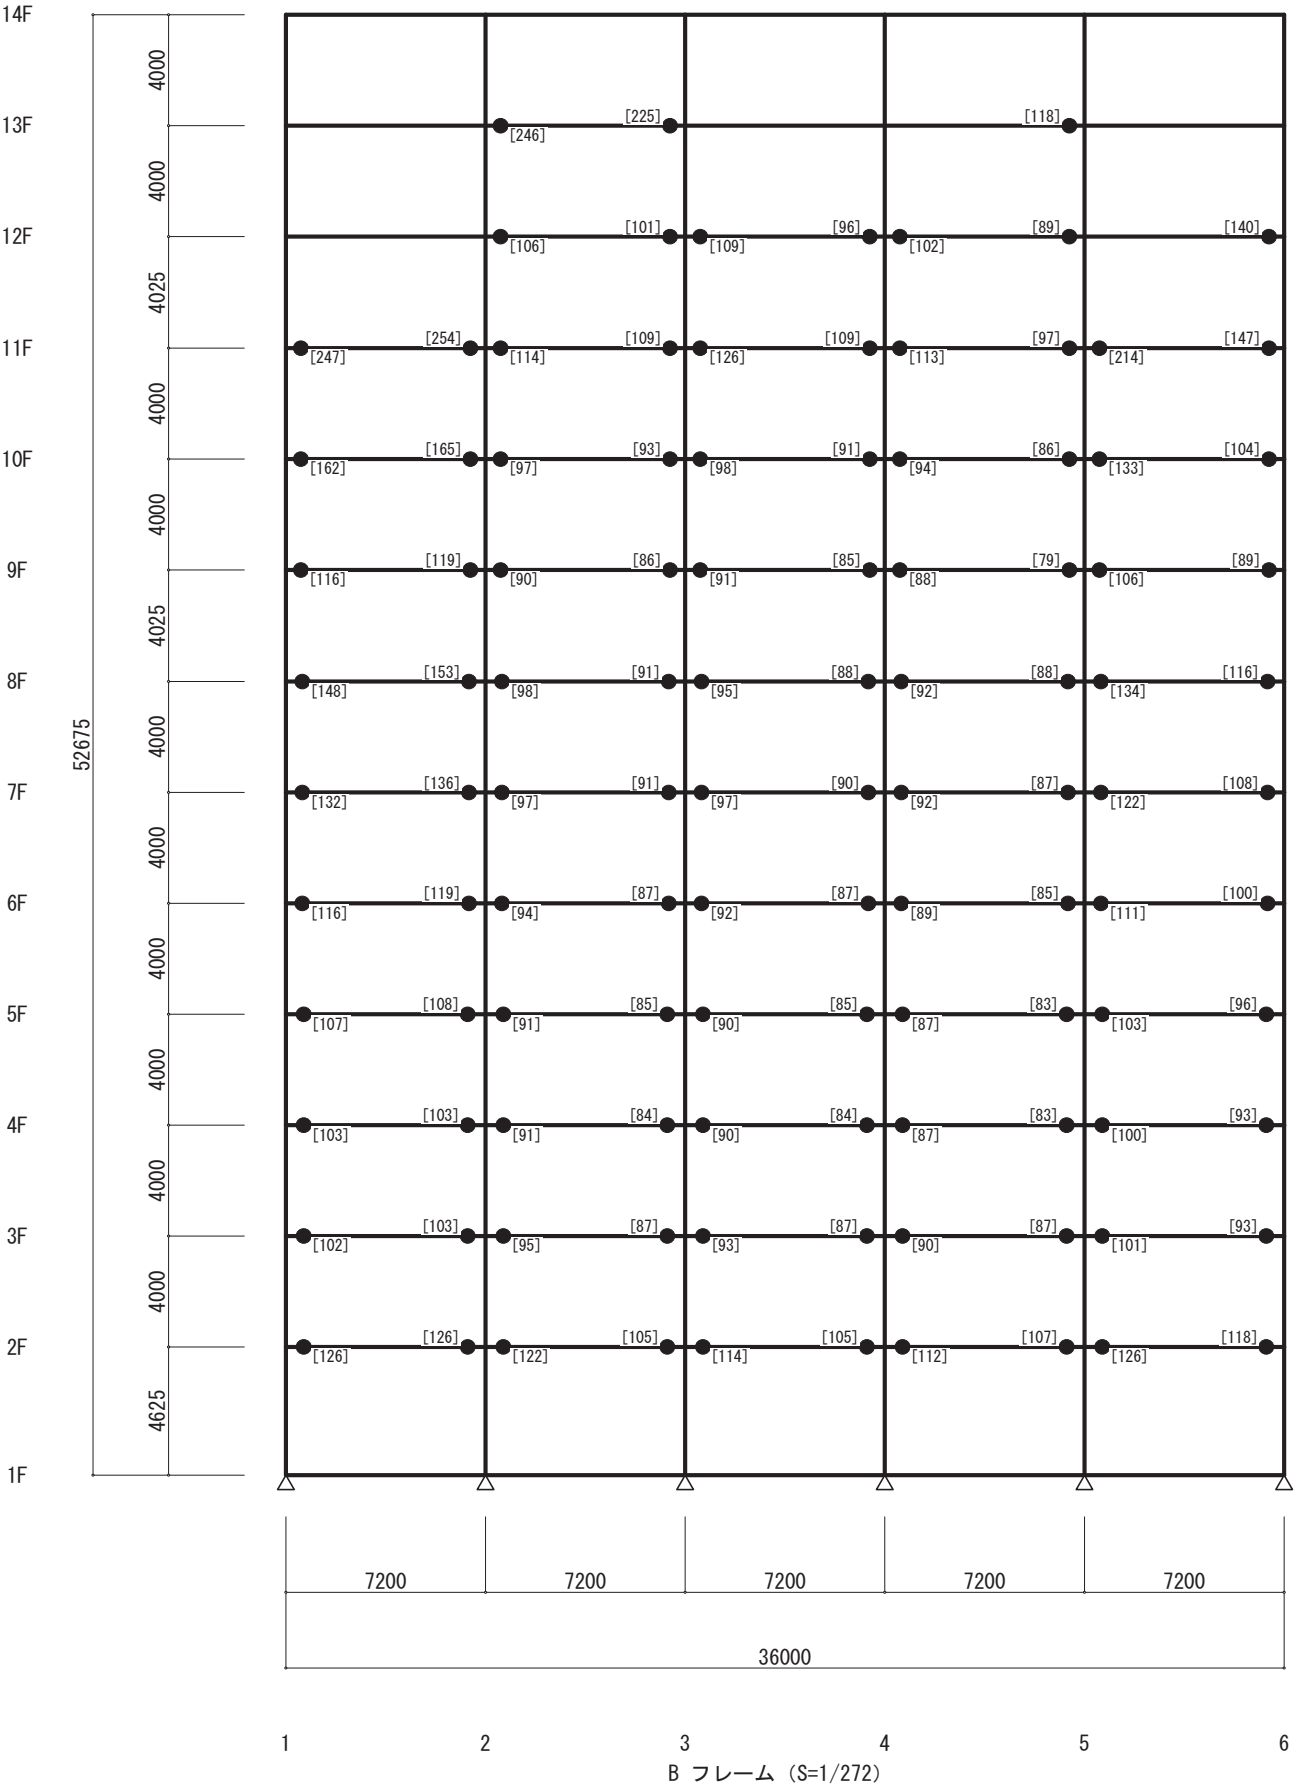


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

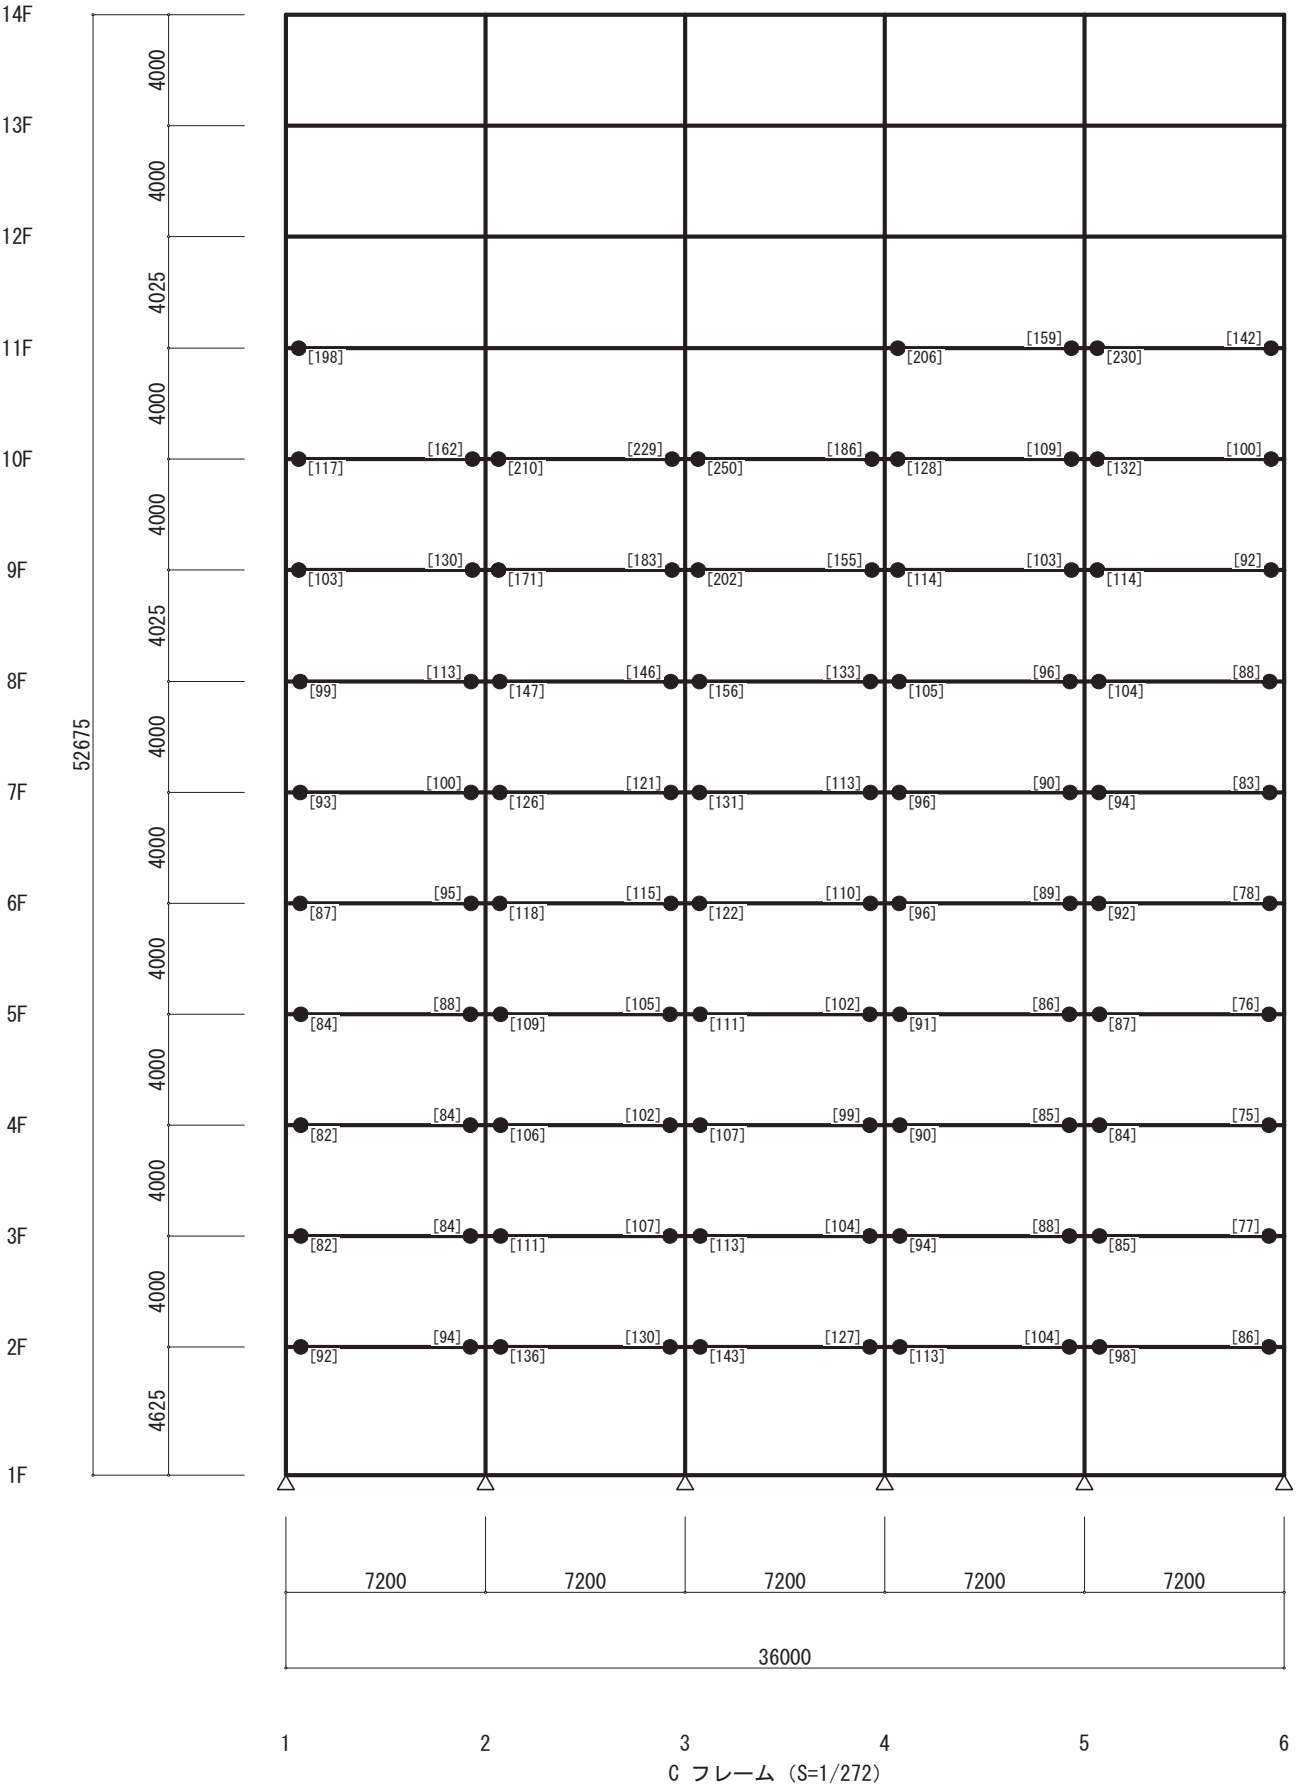


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

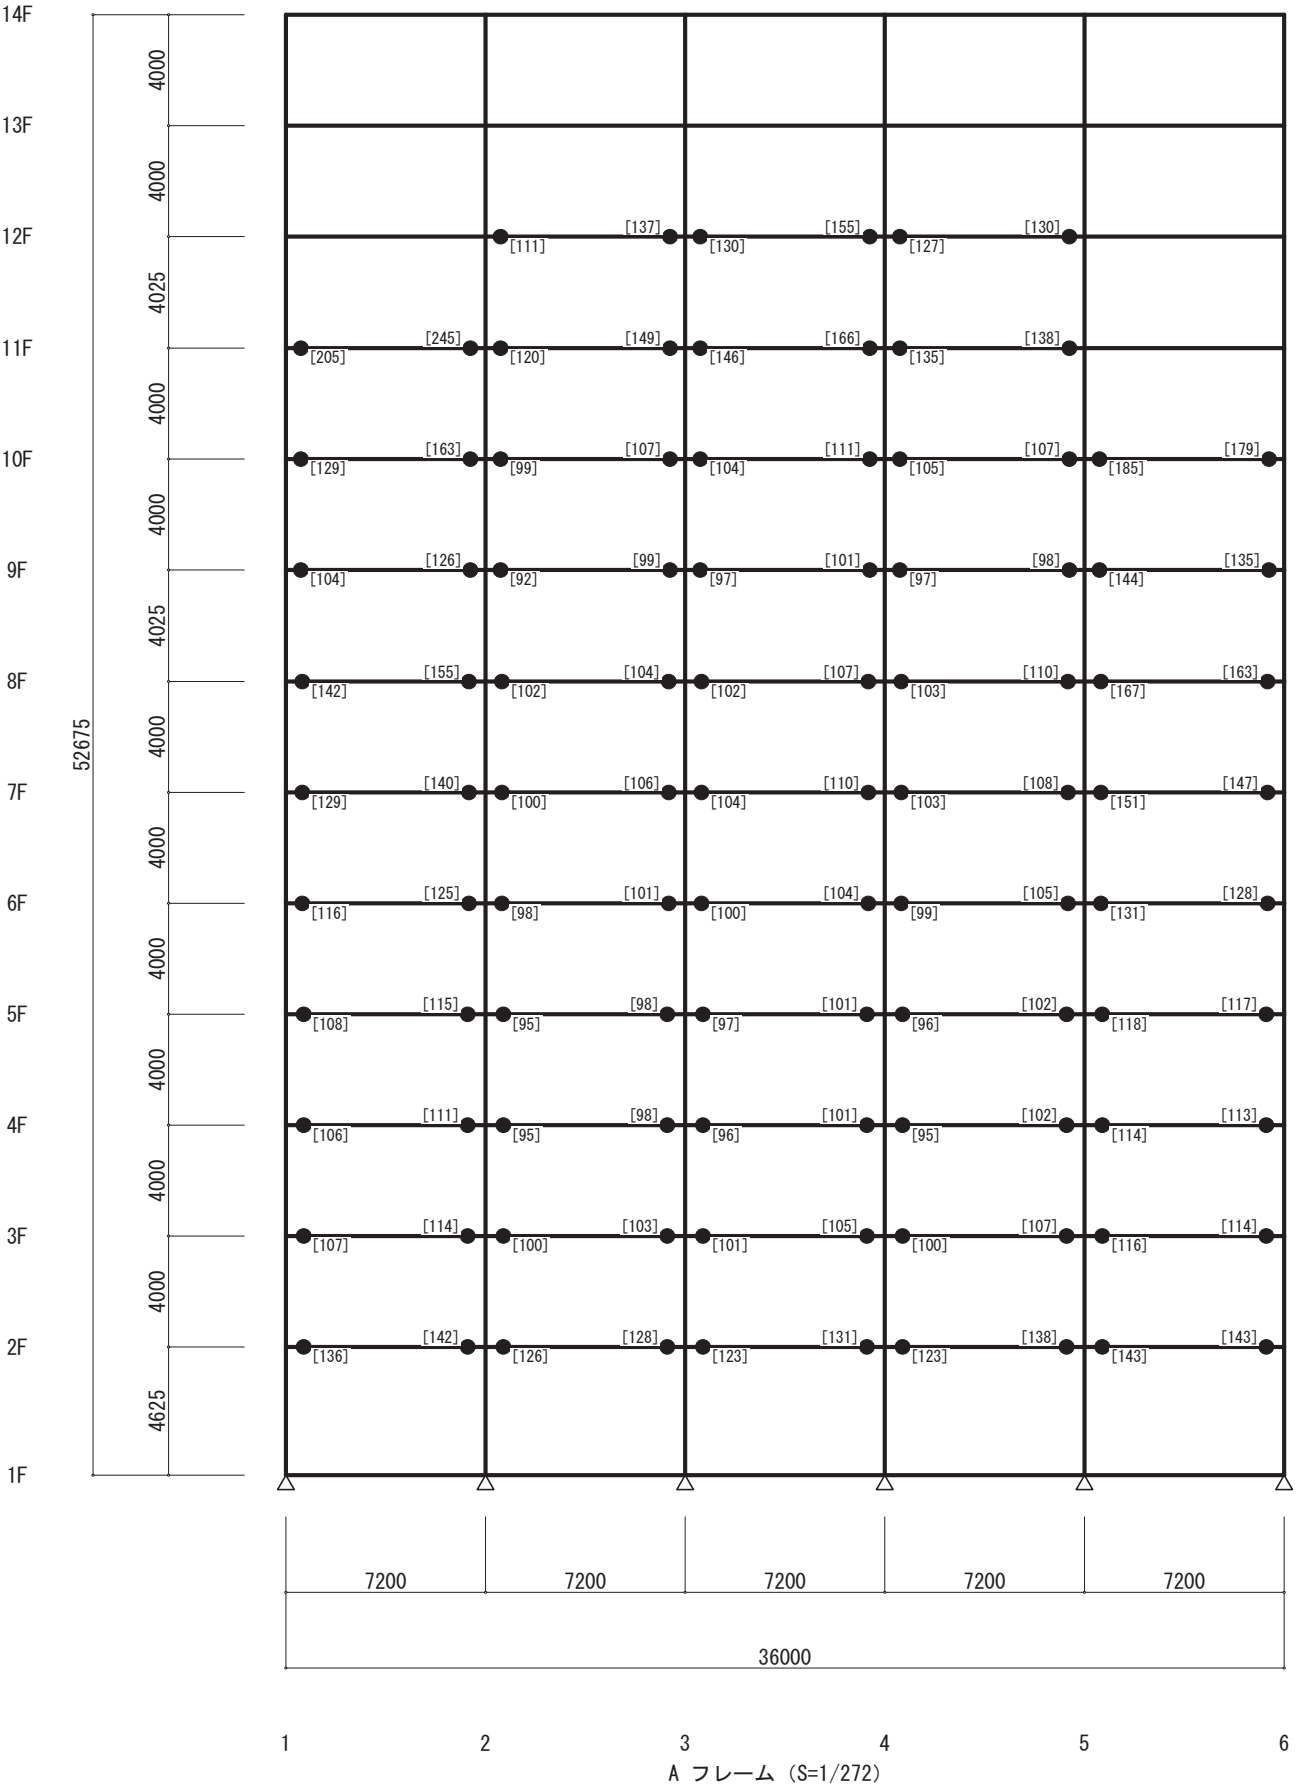


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

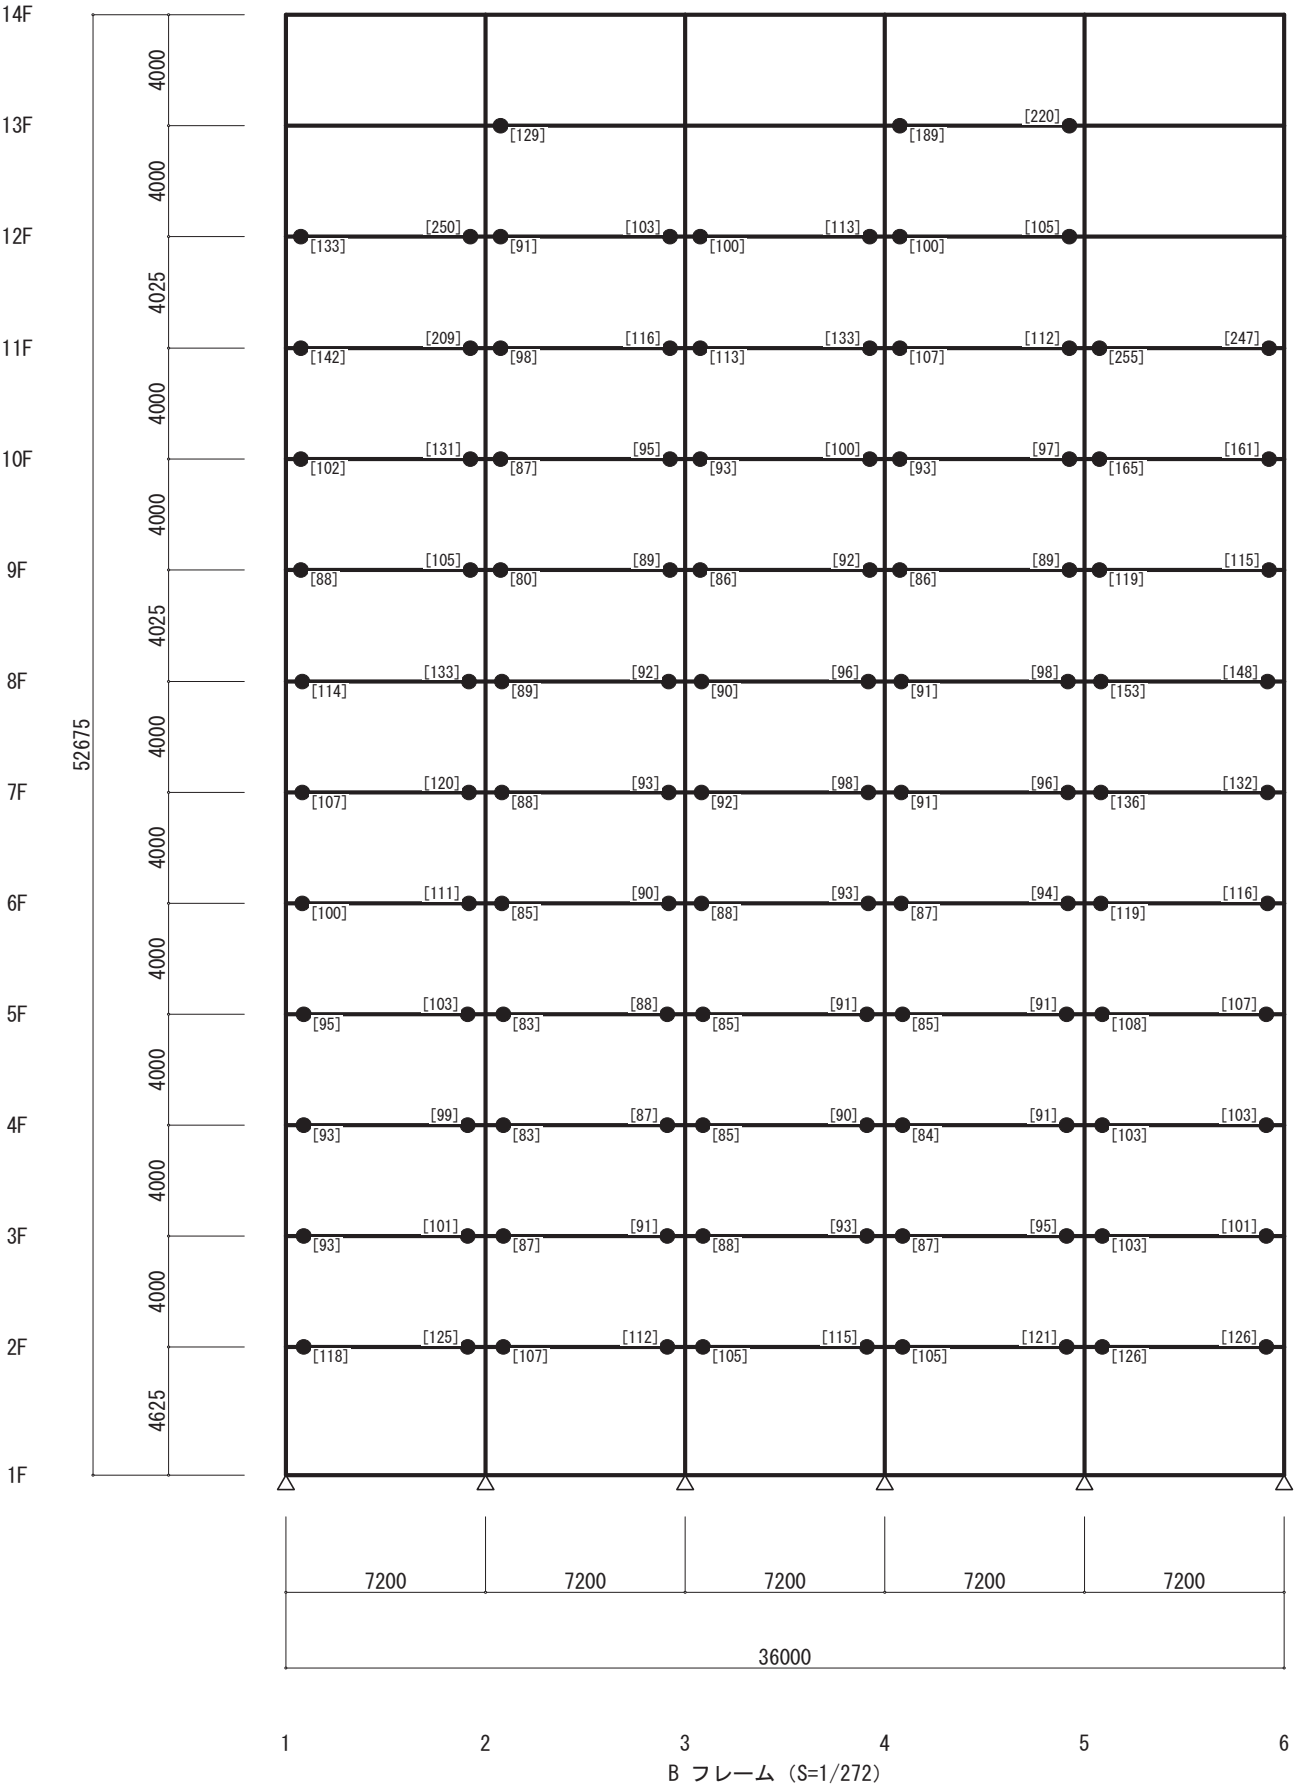


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

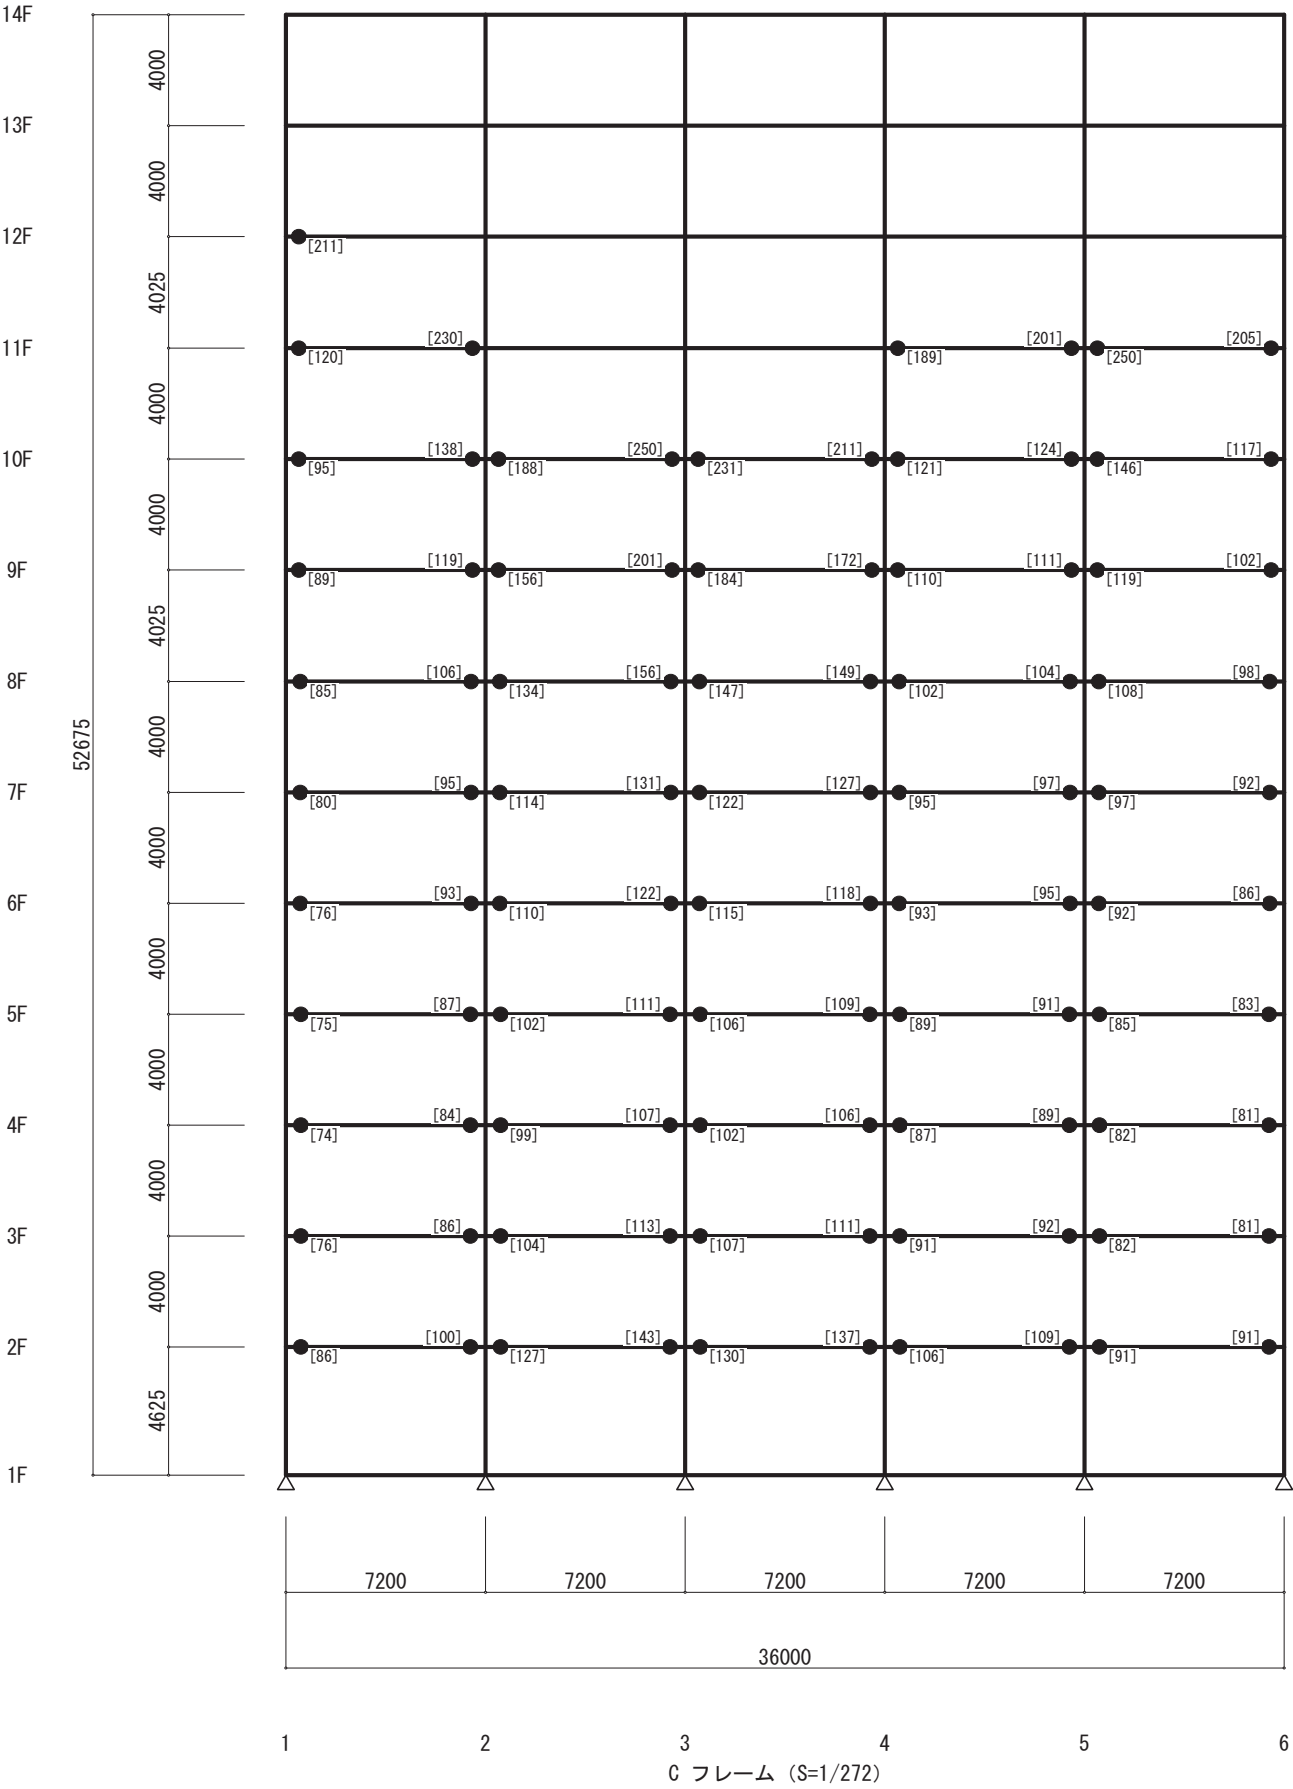


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

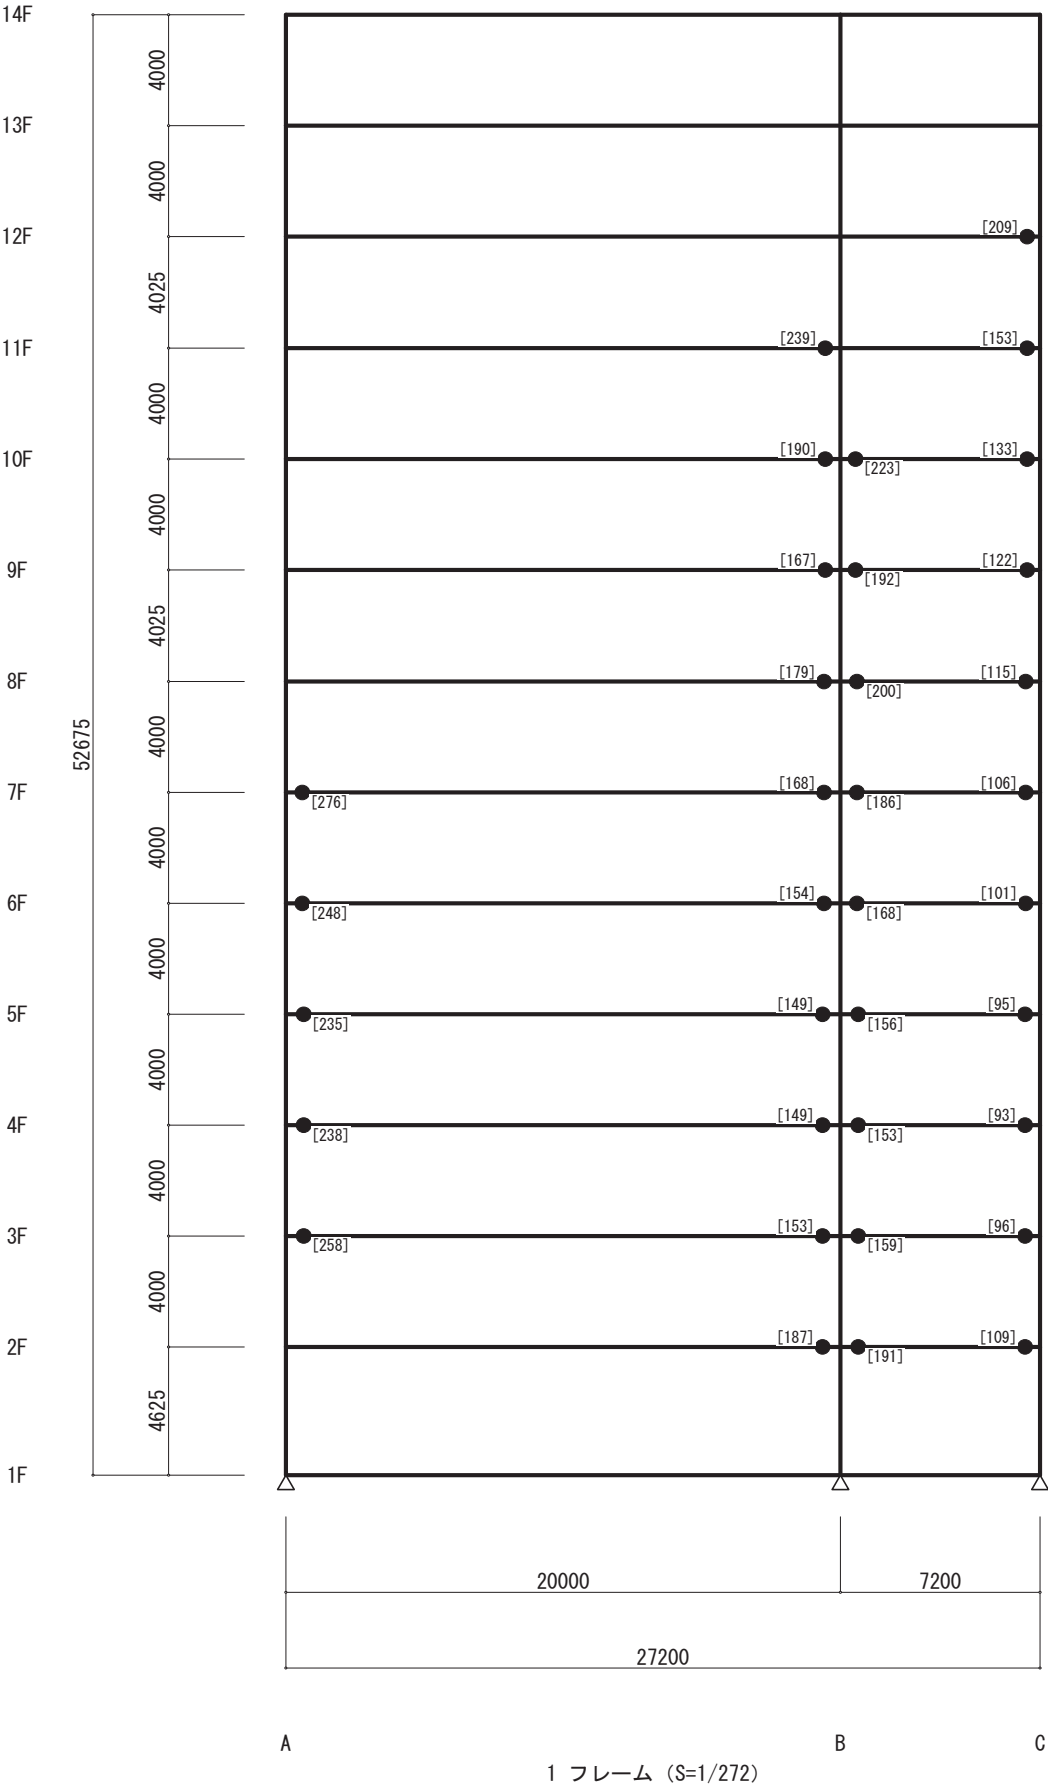


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

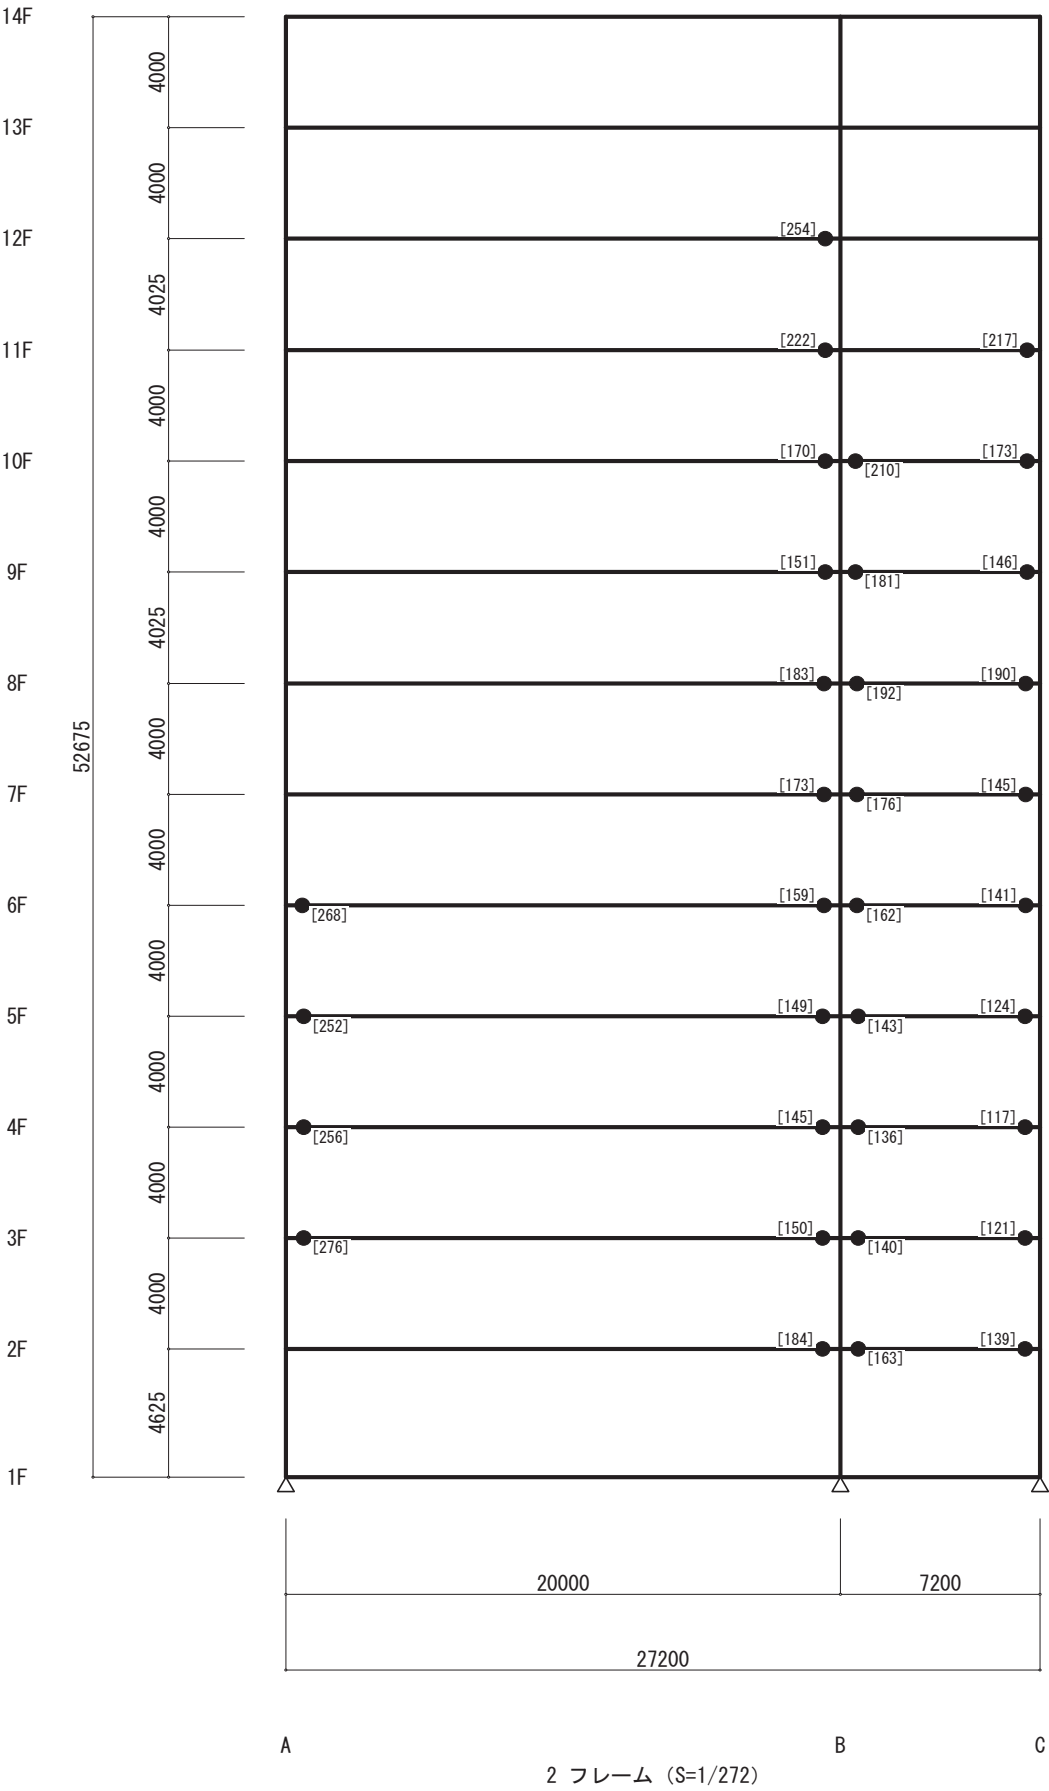


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

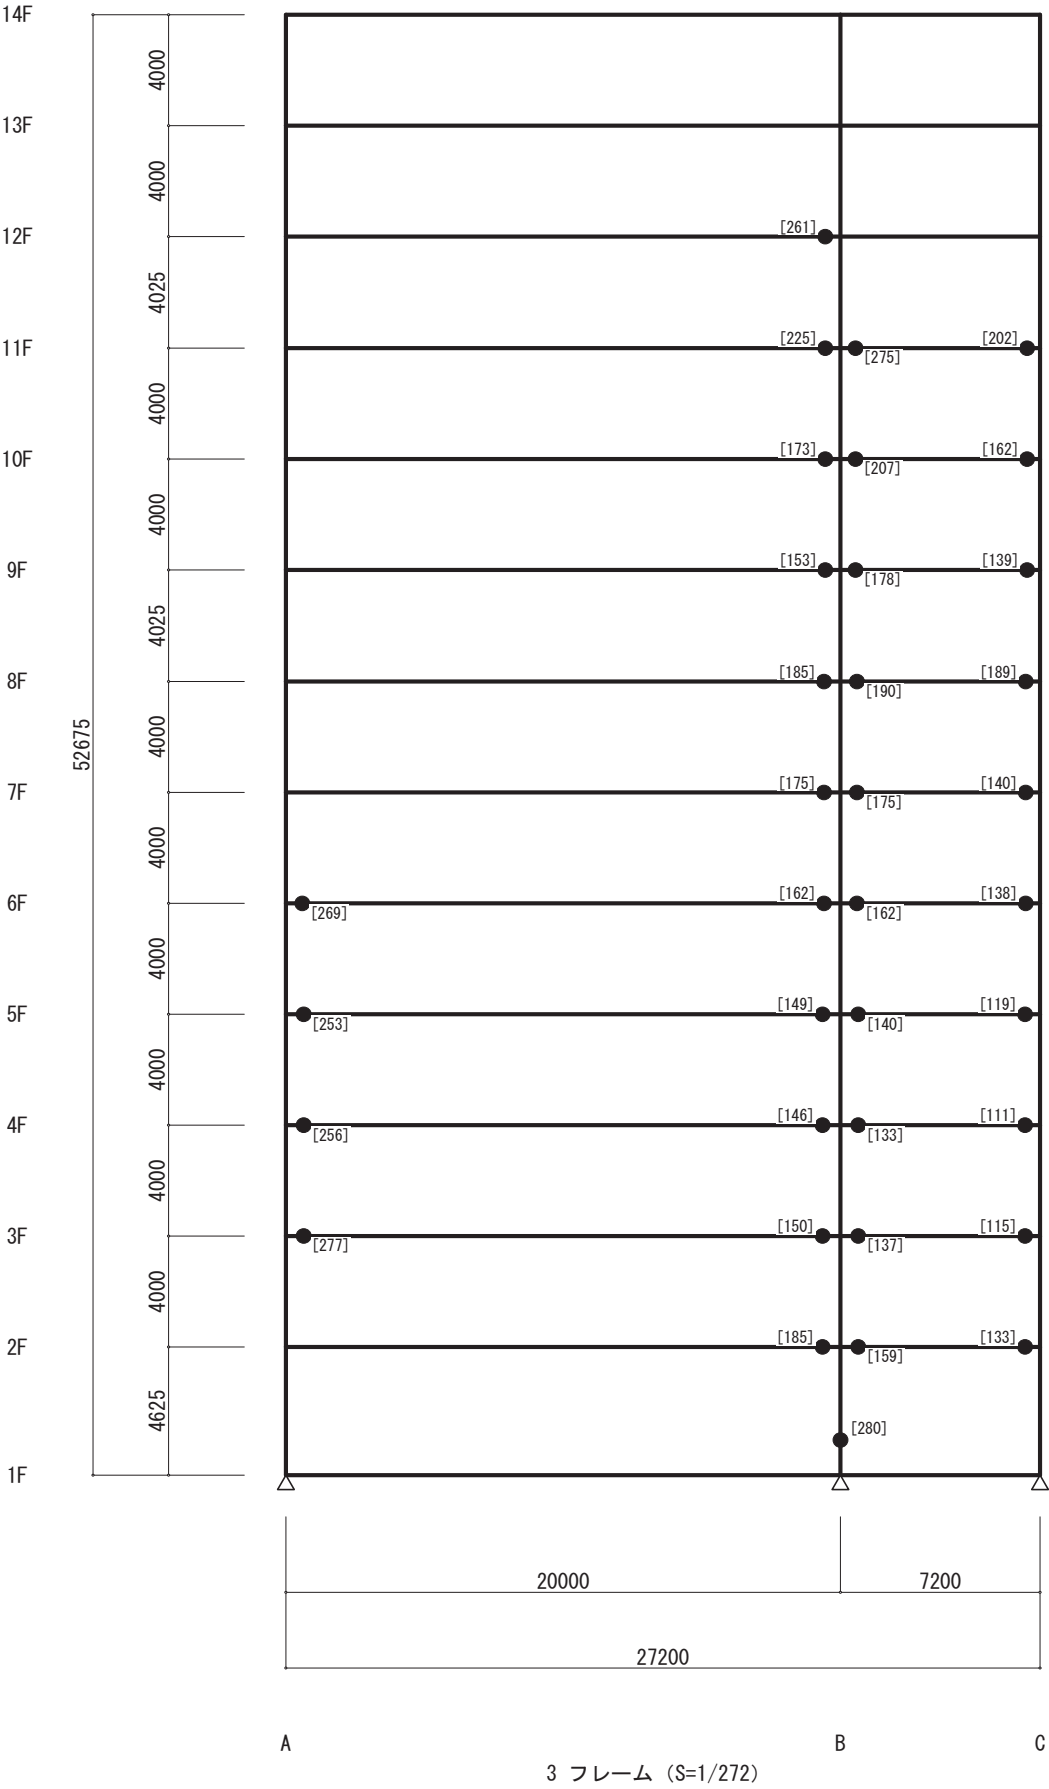


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

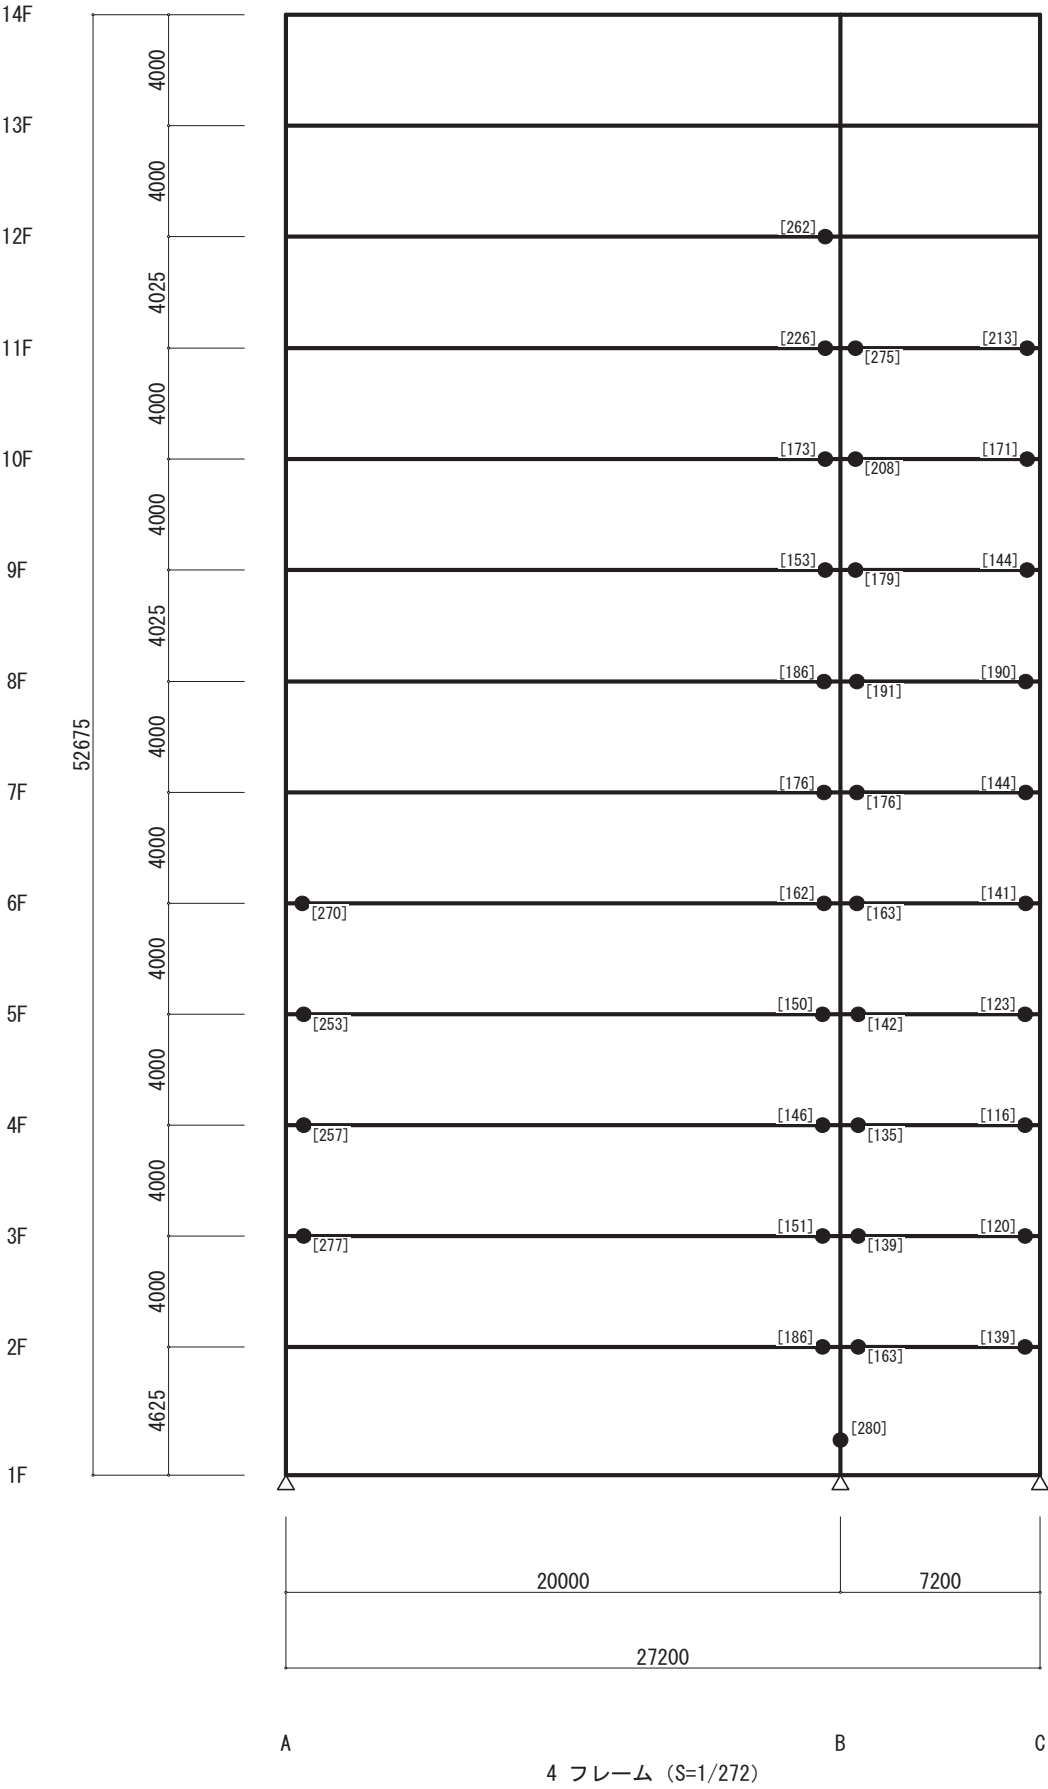


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

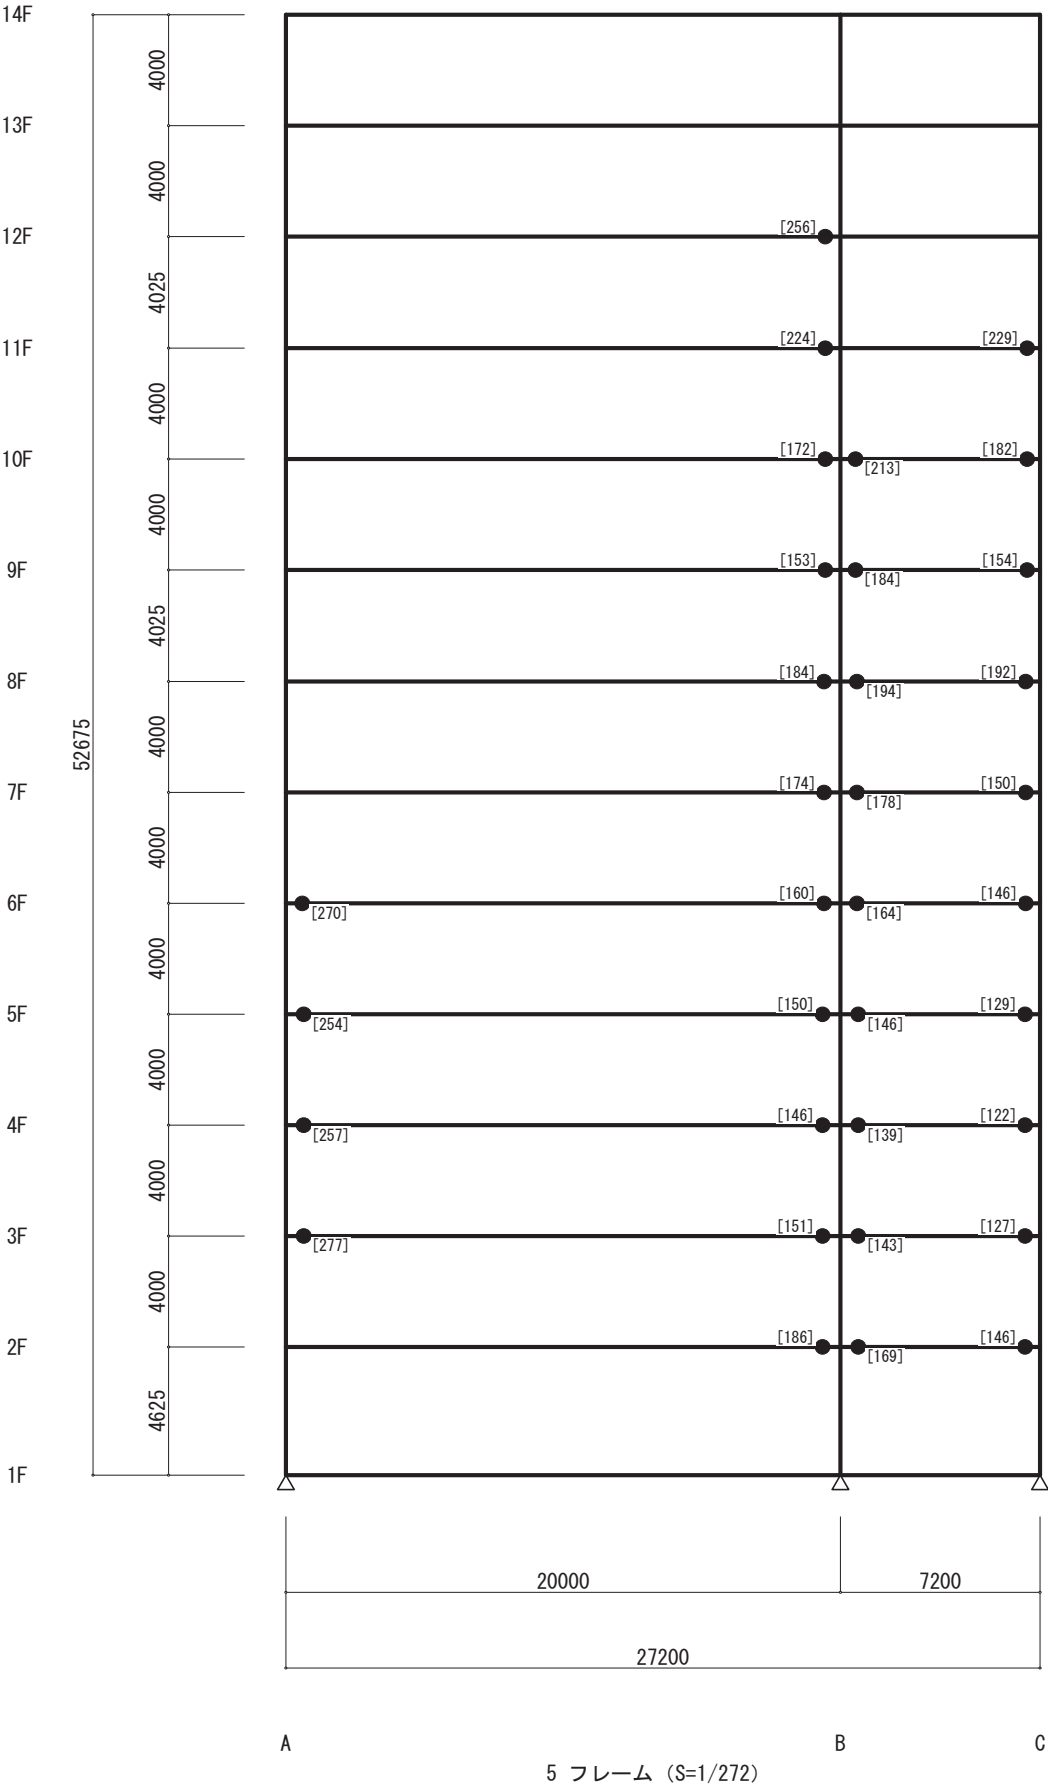


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

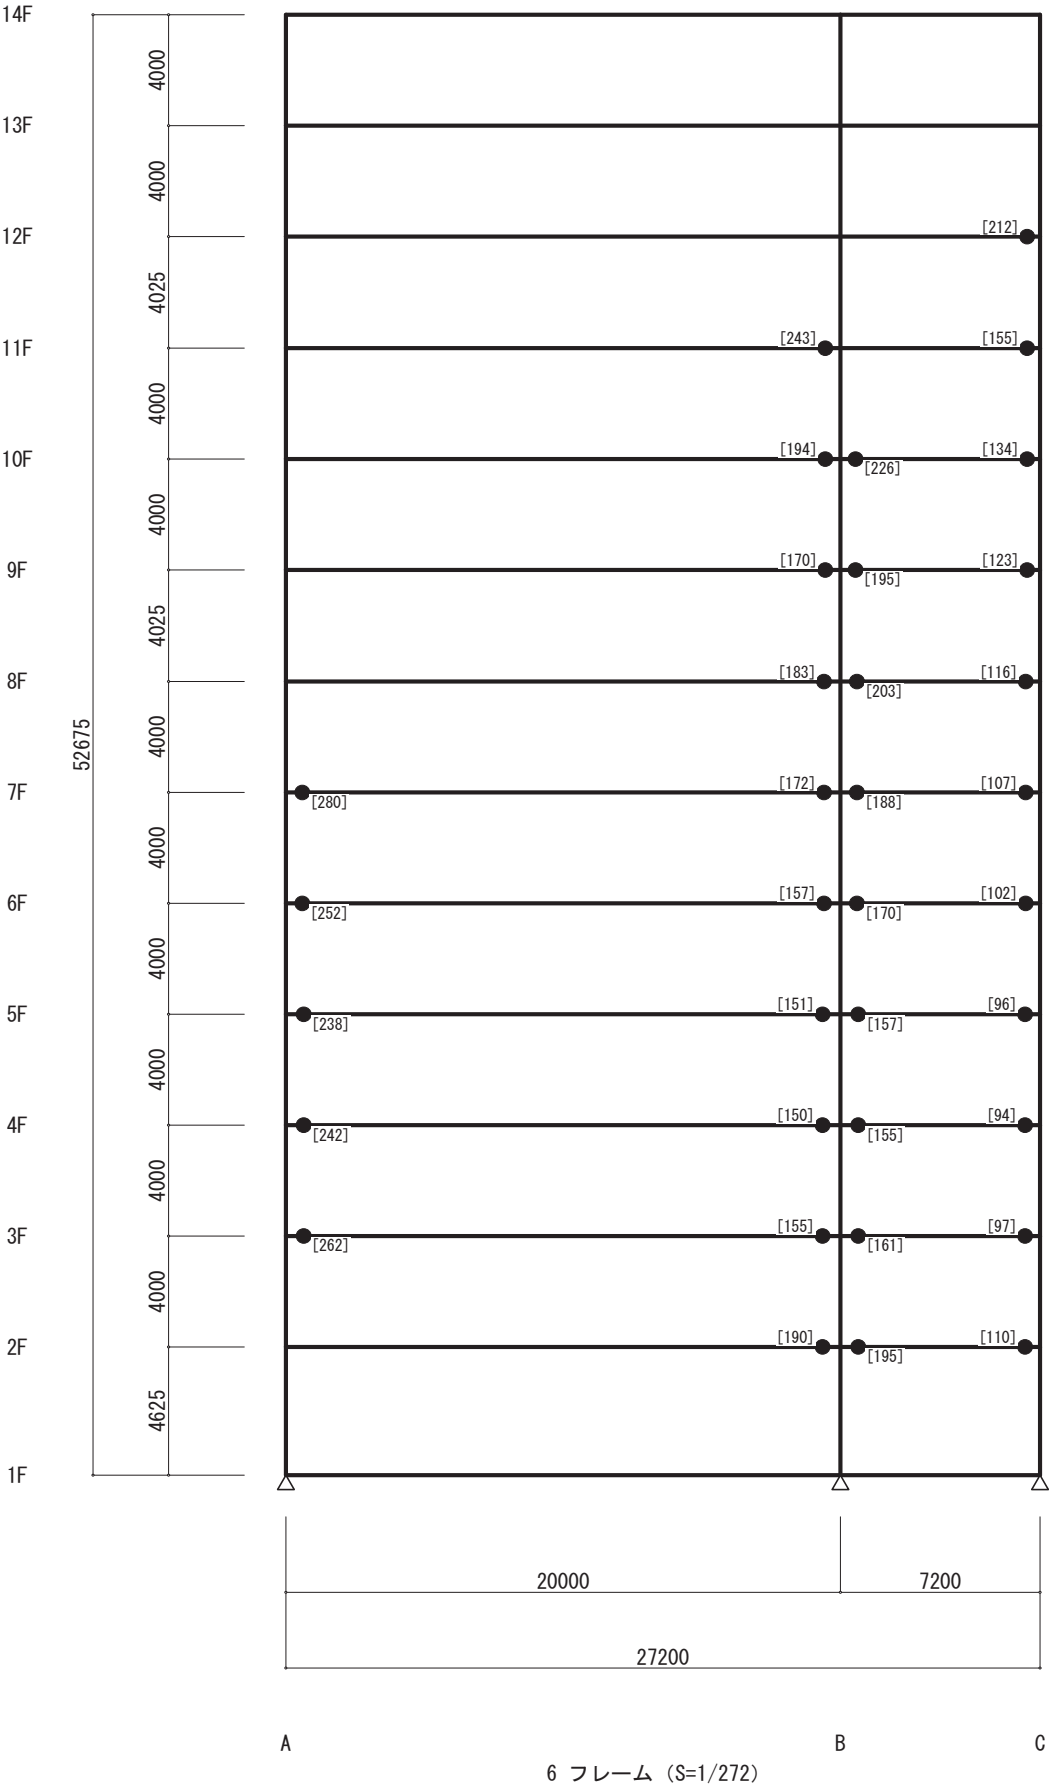


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

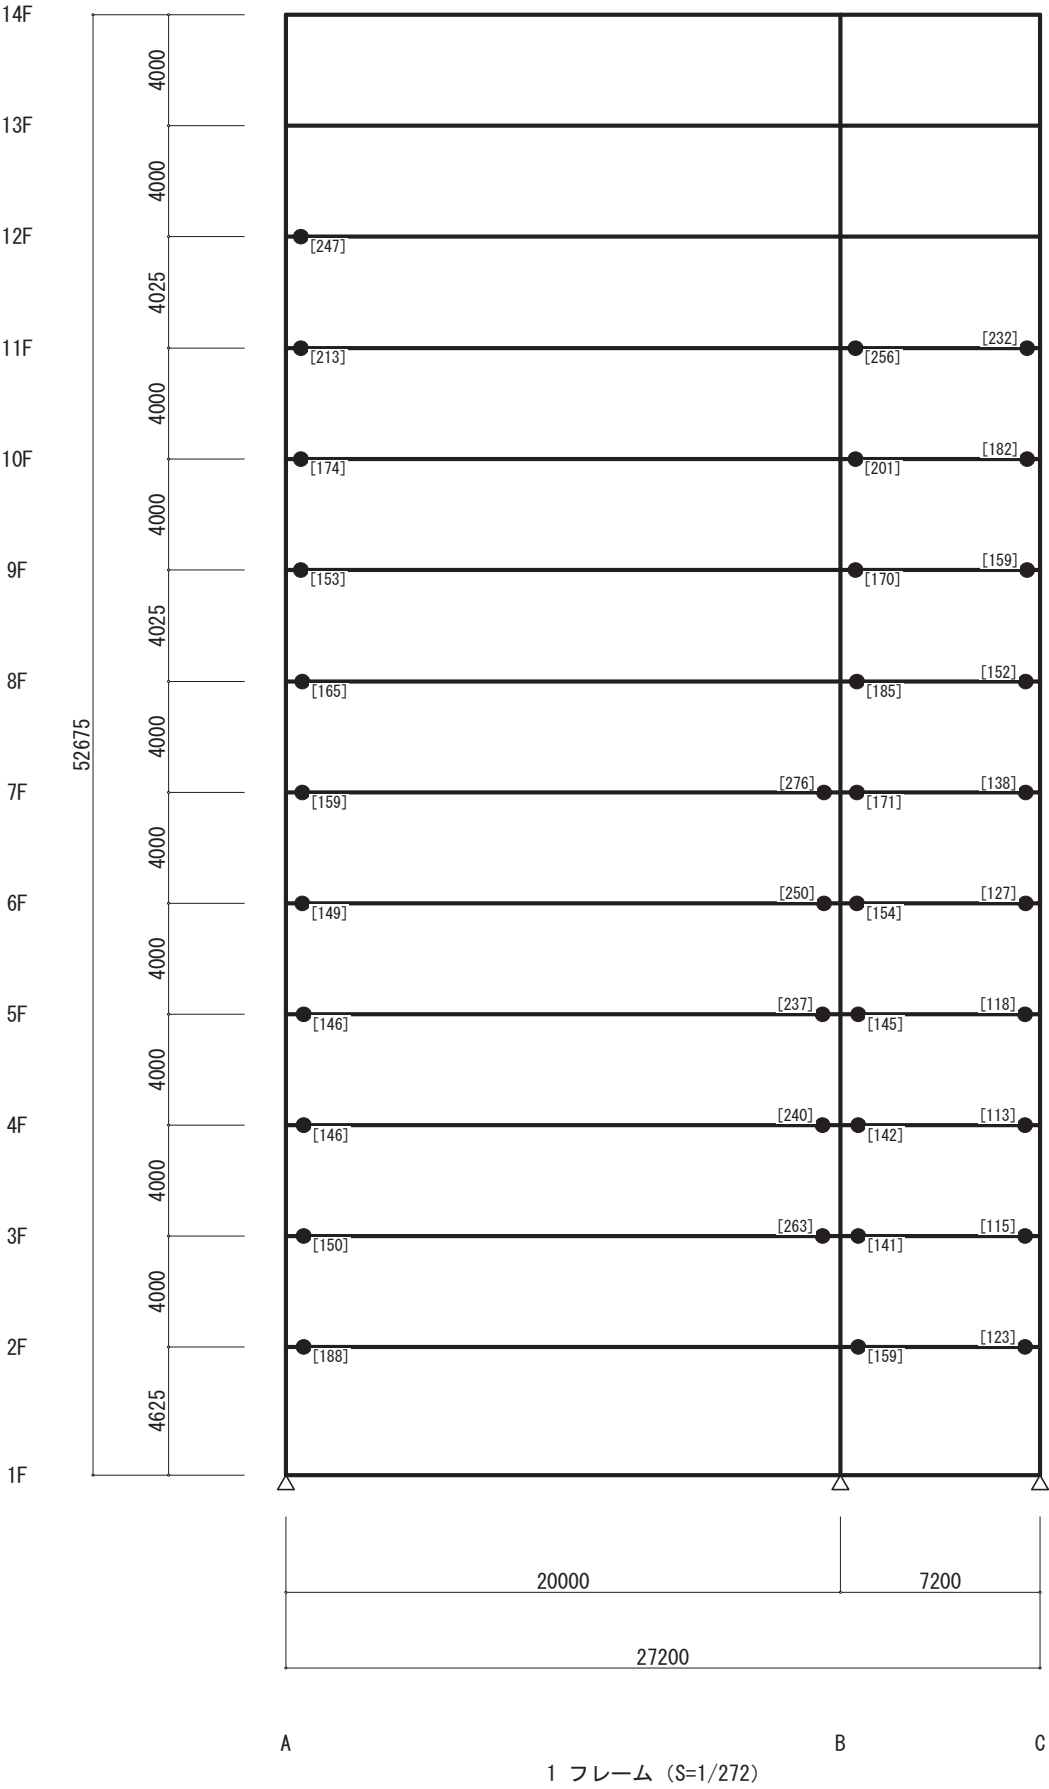


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

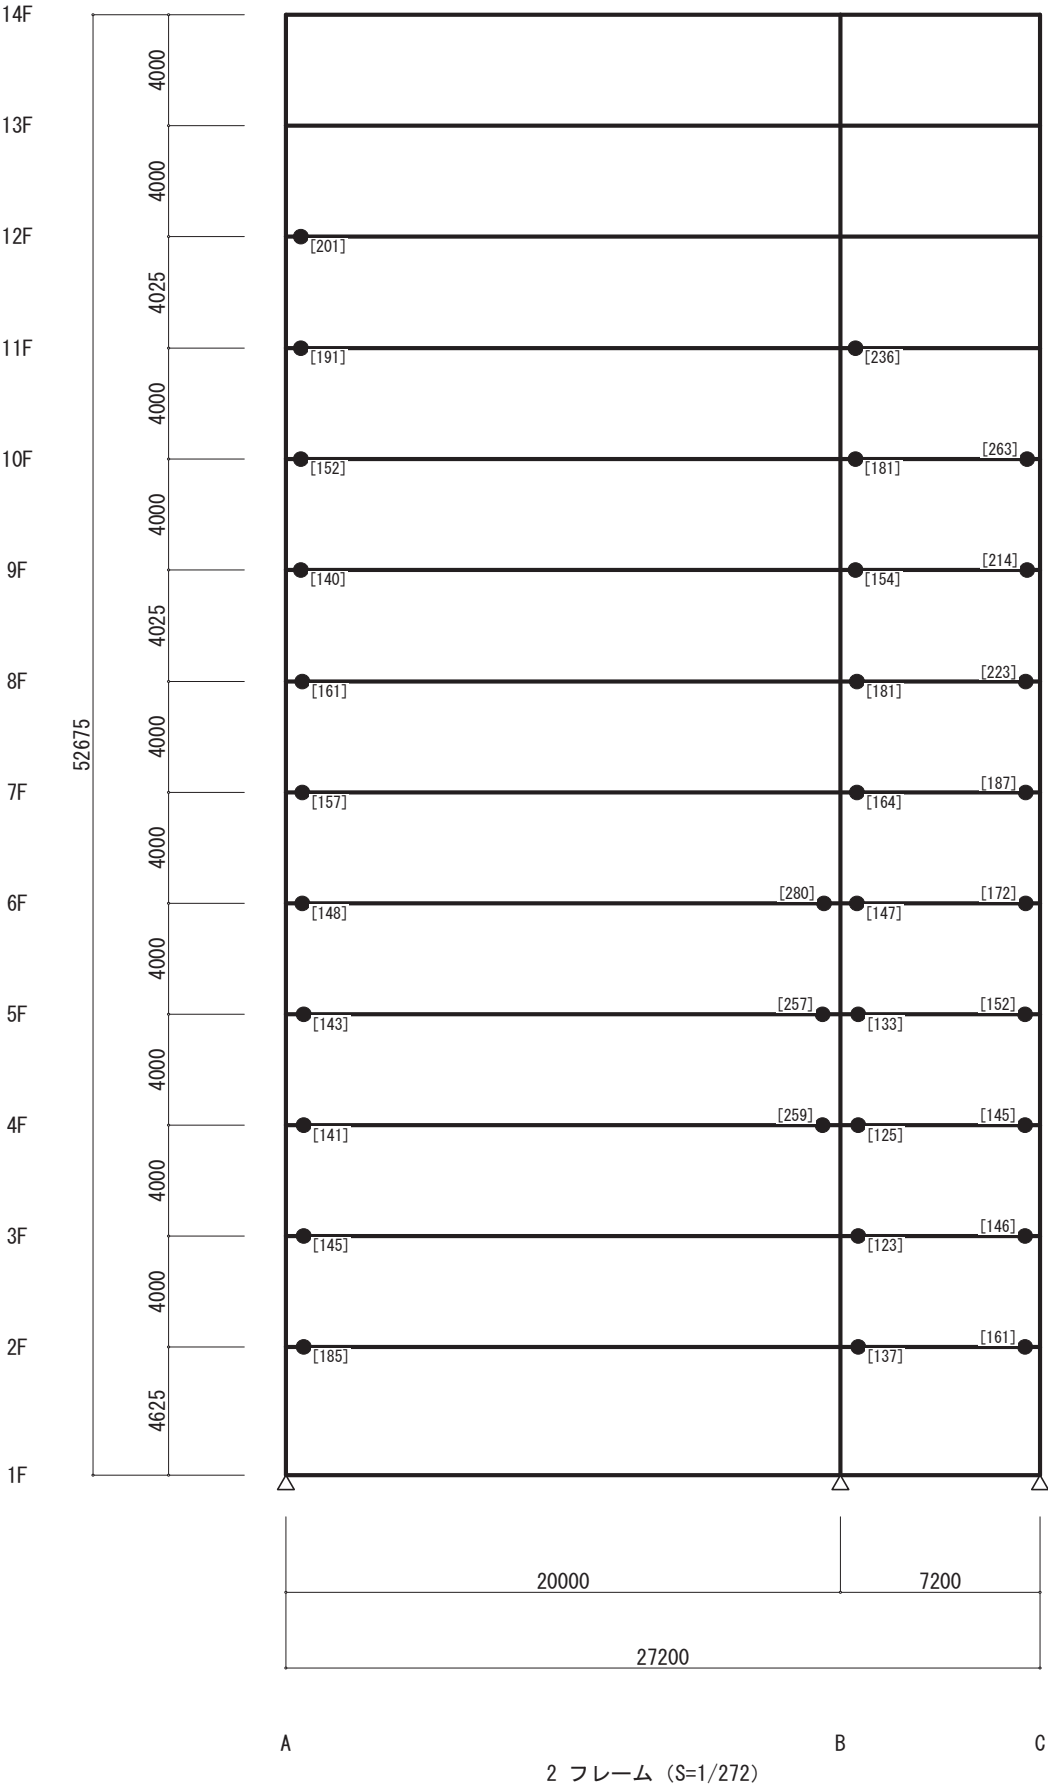


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

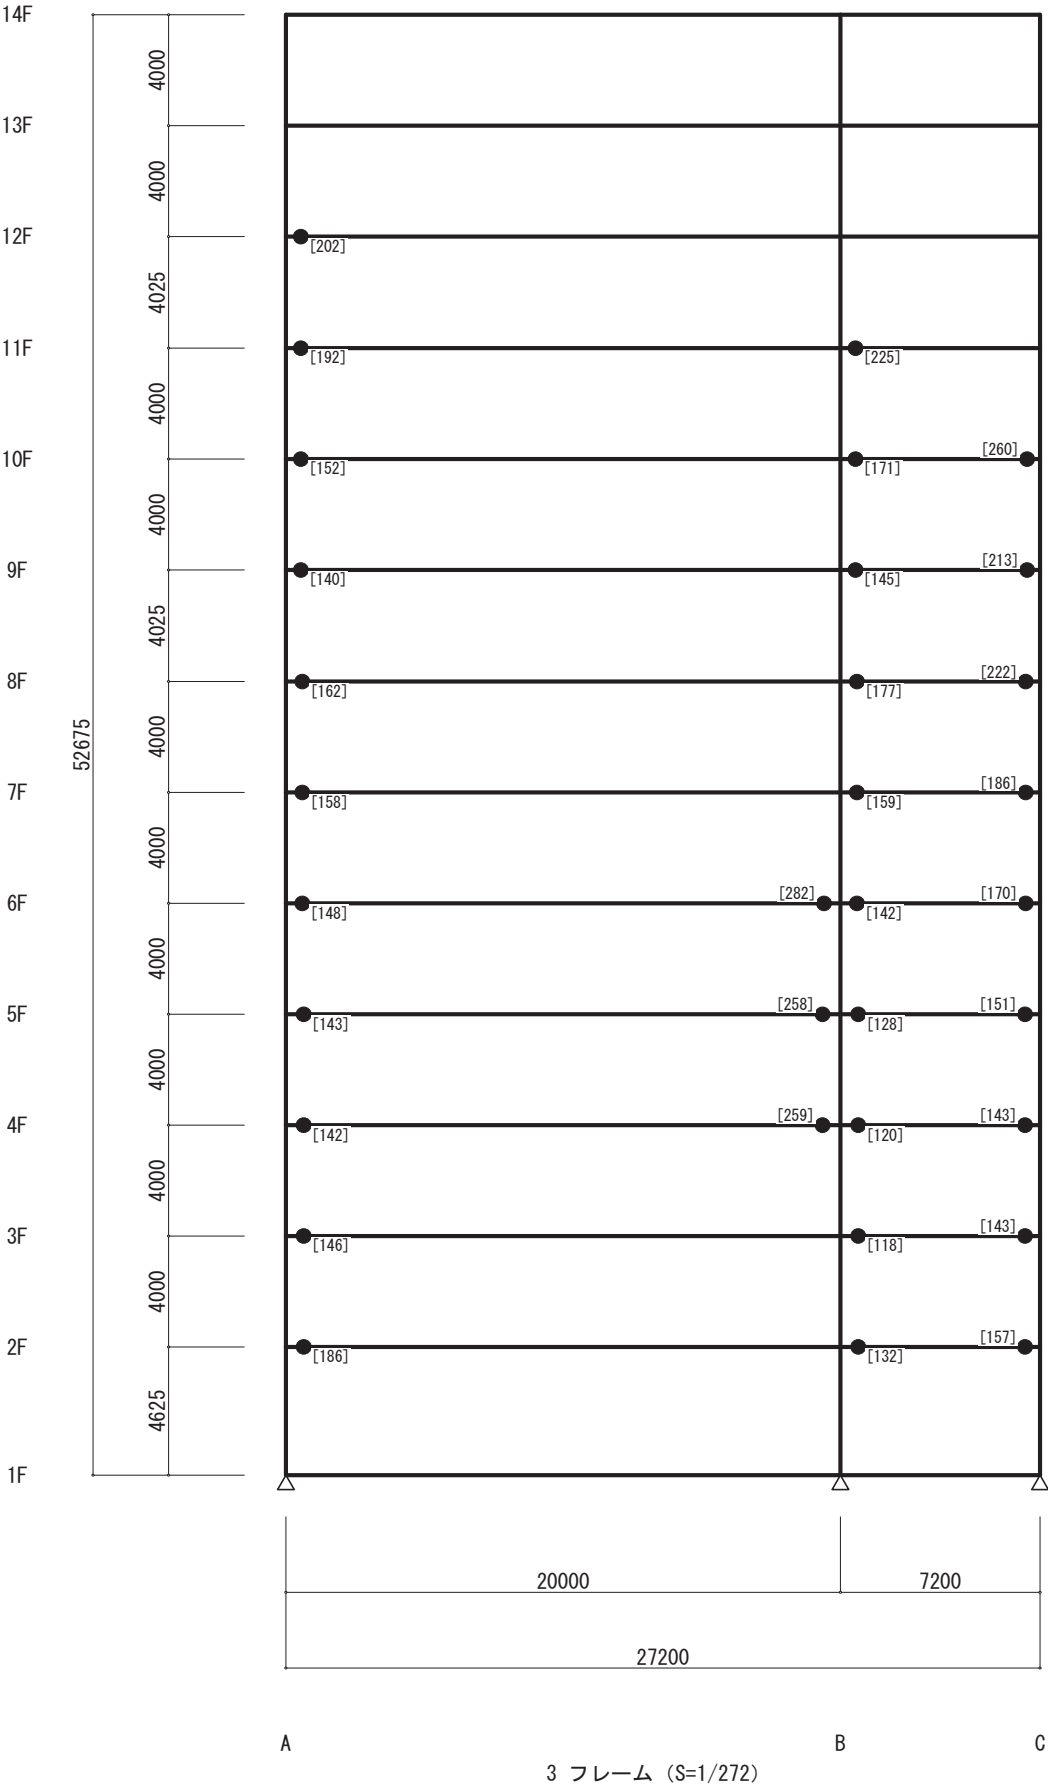


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

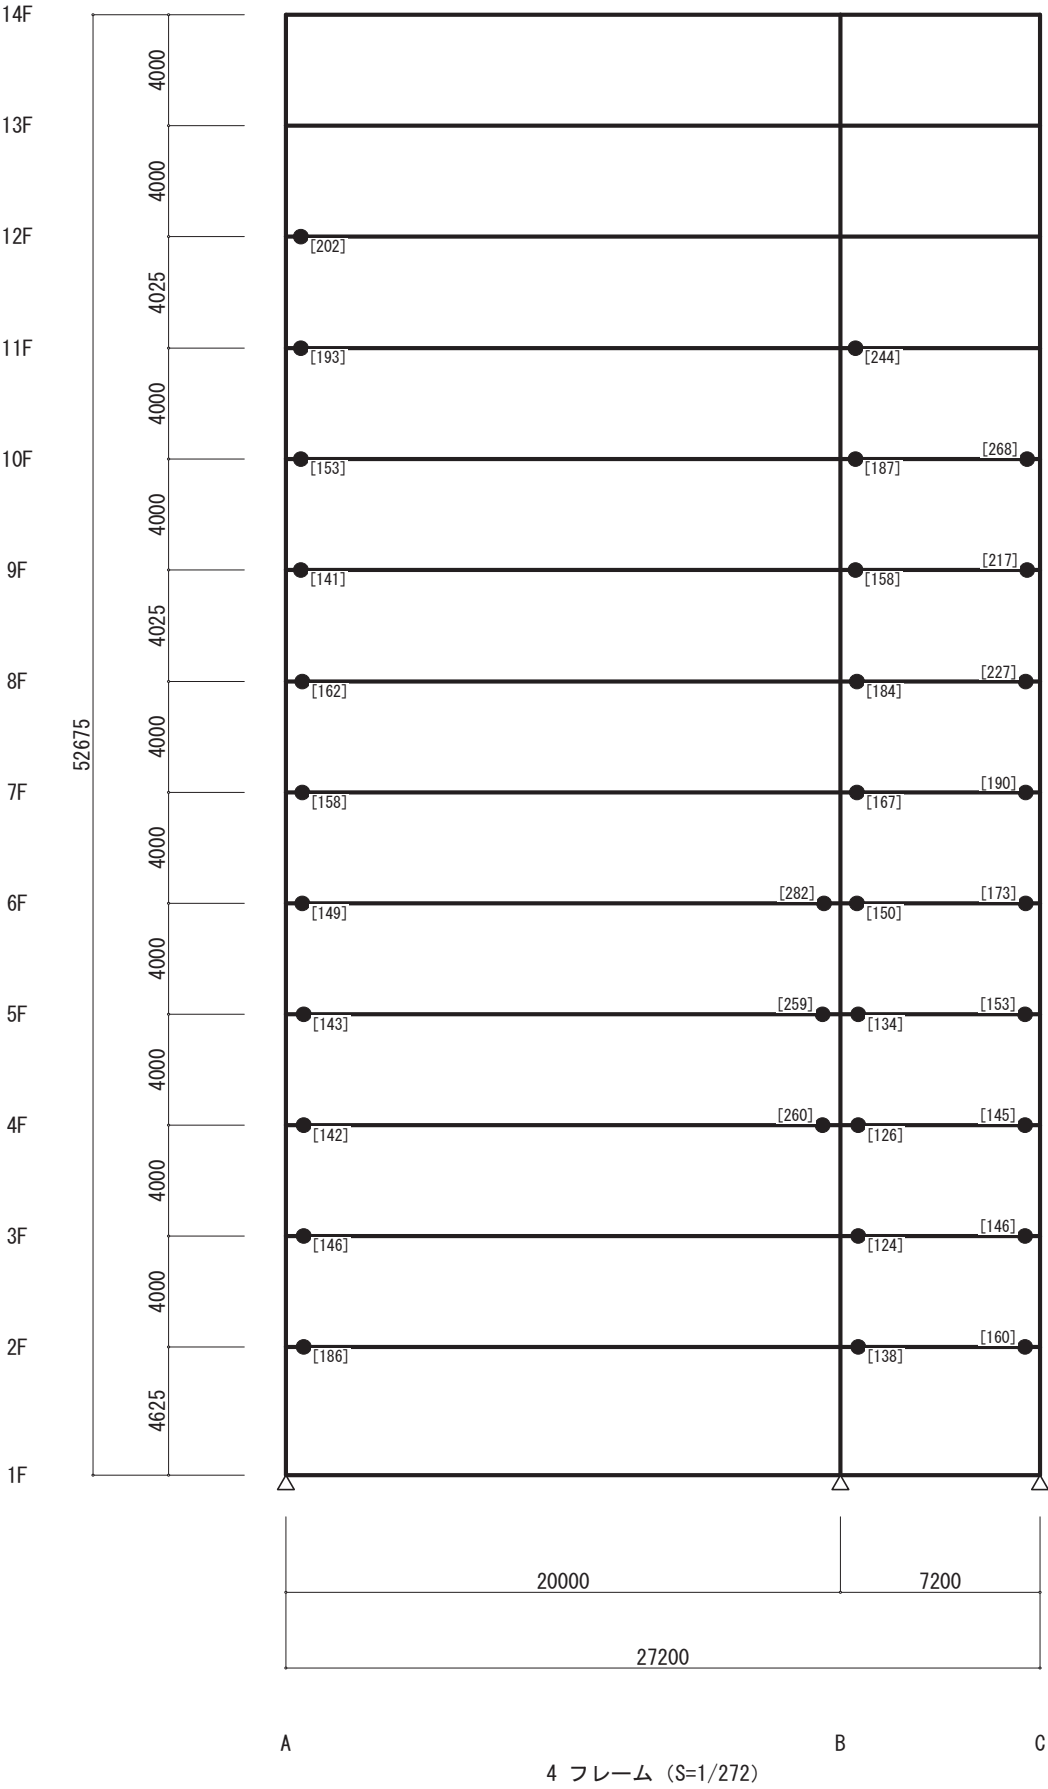

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

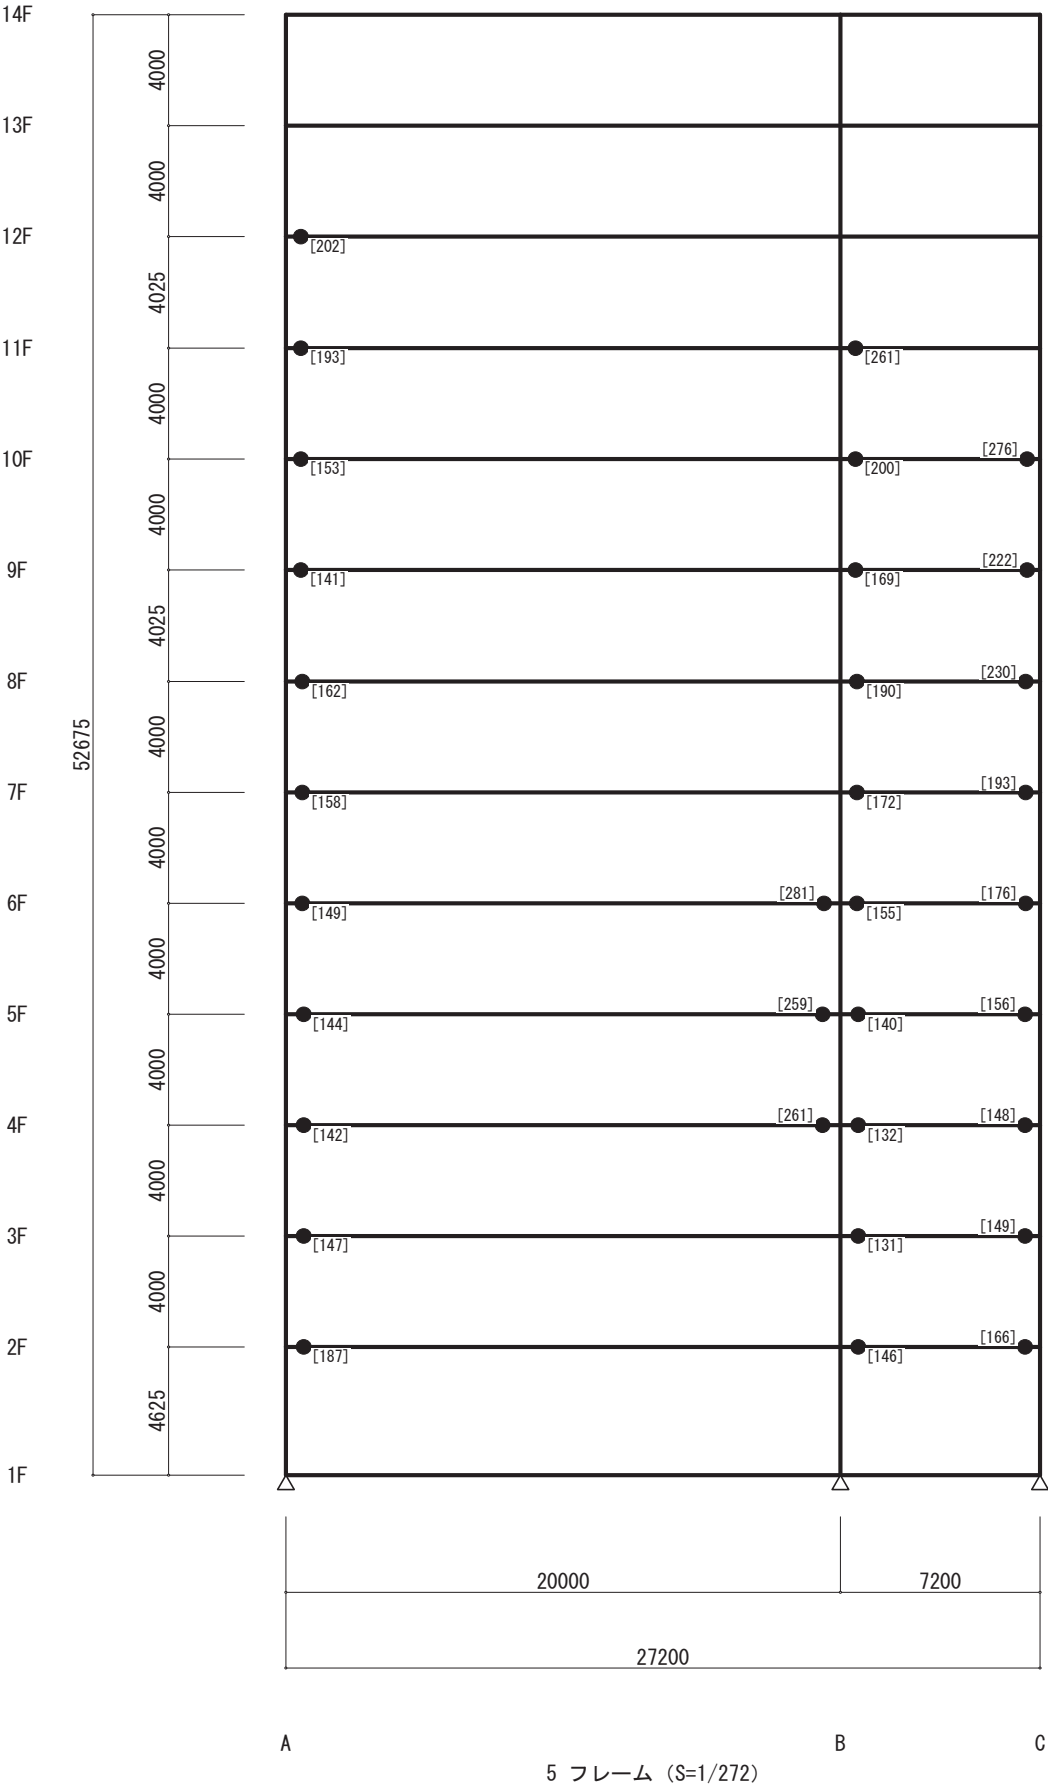


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

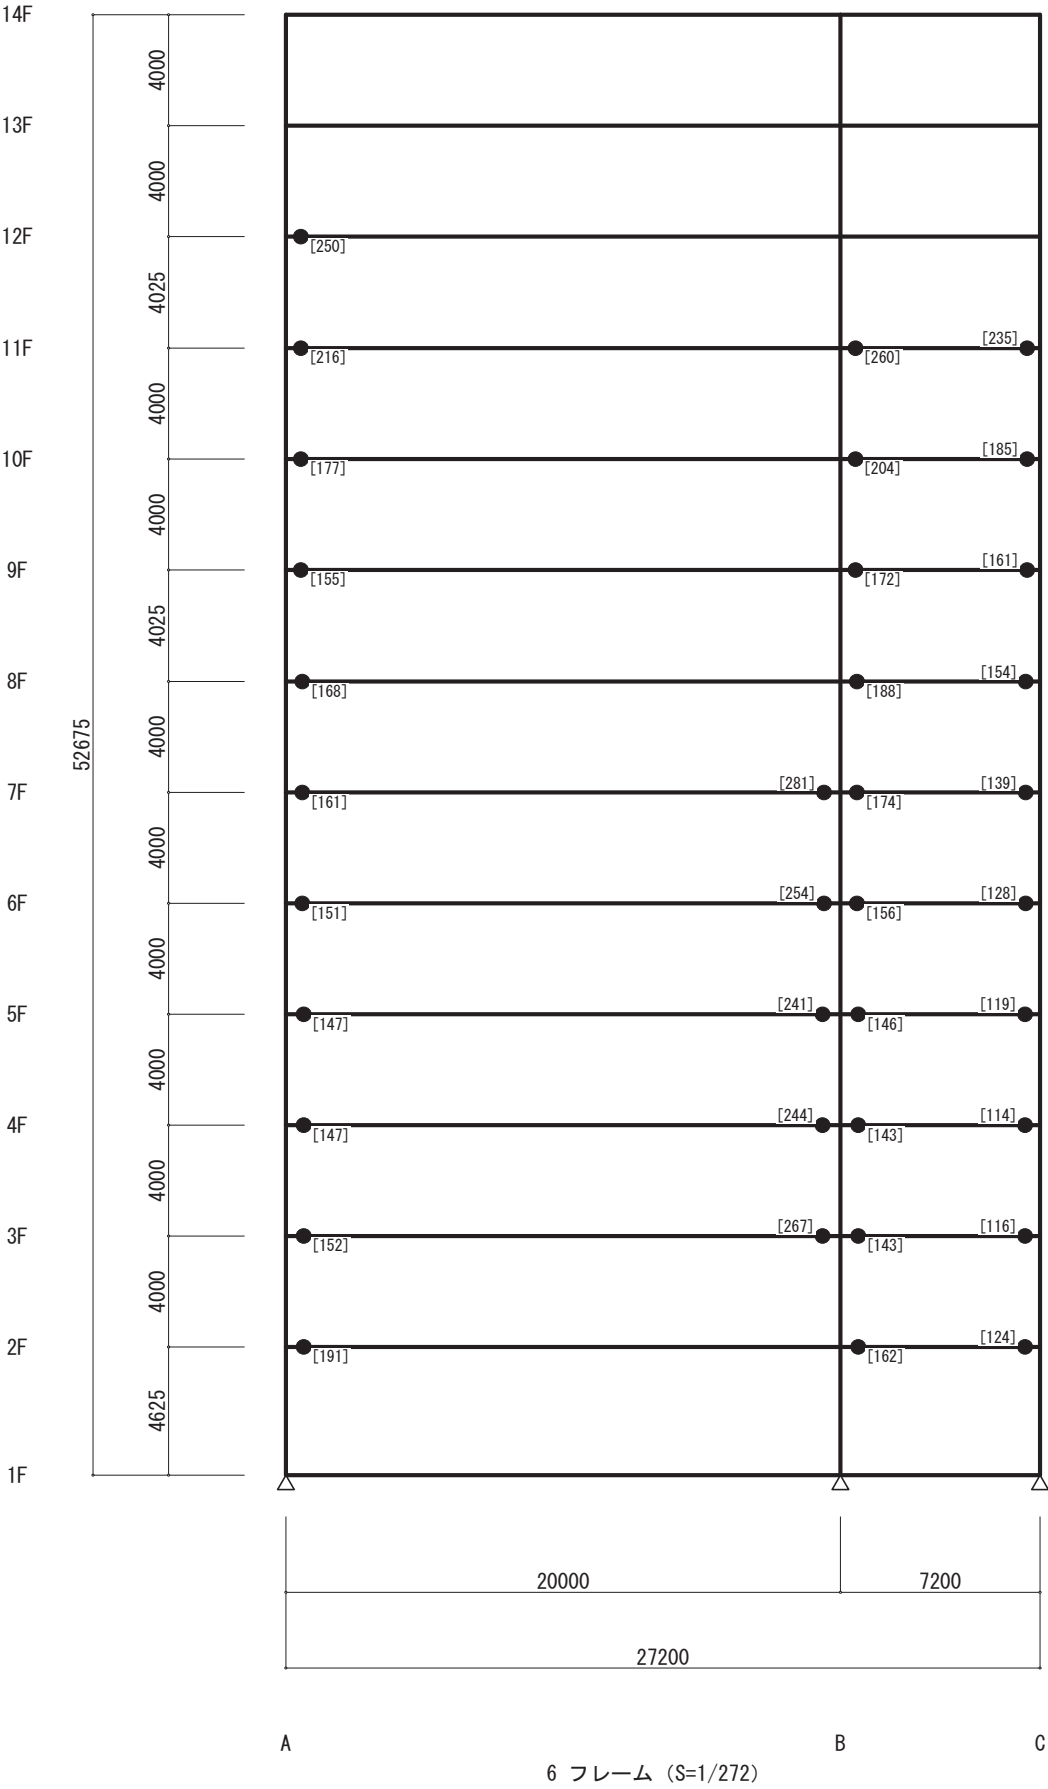


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

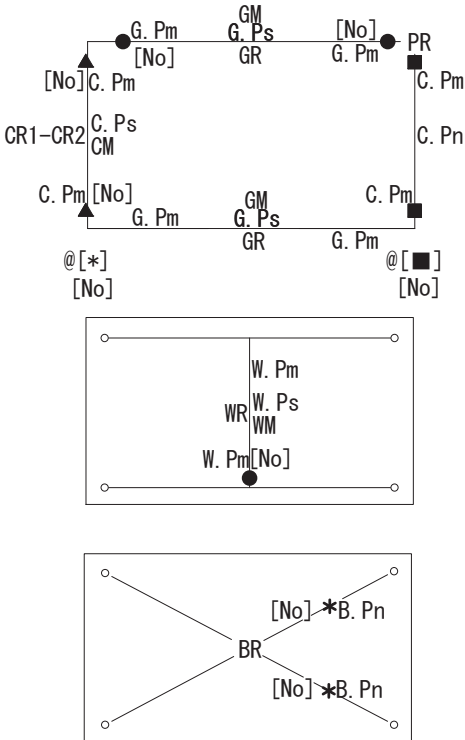


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- $CR1-CR2$: 柱の種別
 $CR1$: 個材のランク、 $CR2$: 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

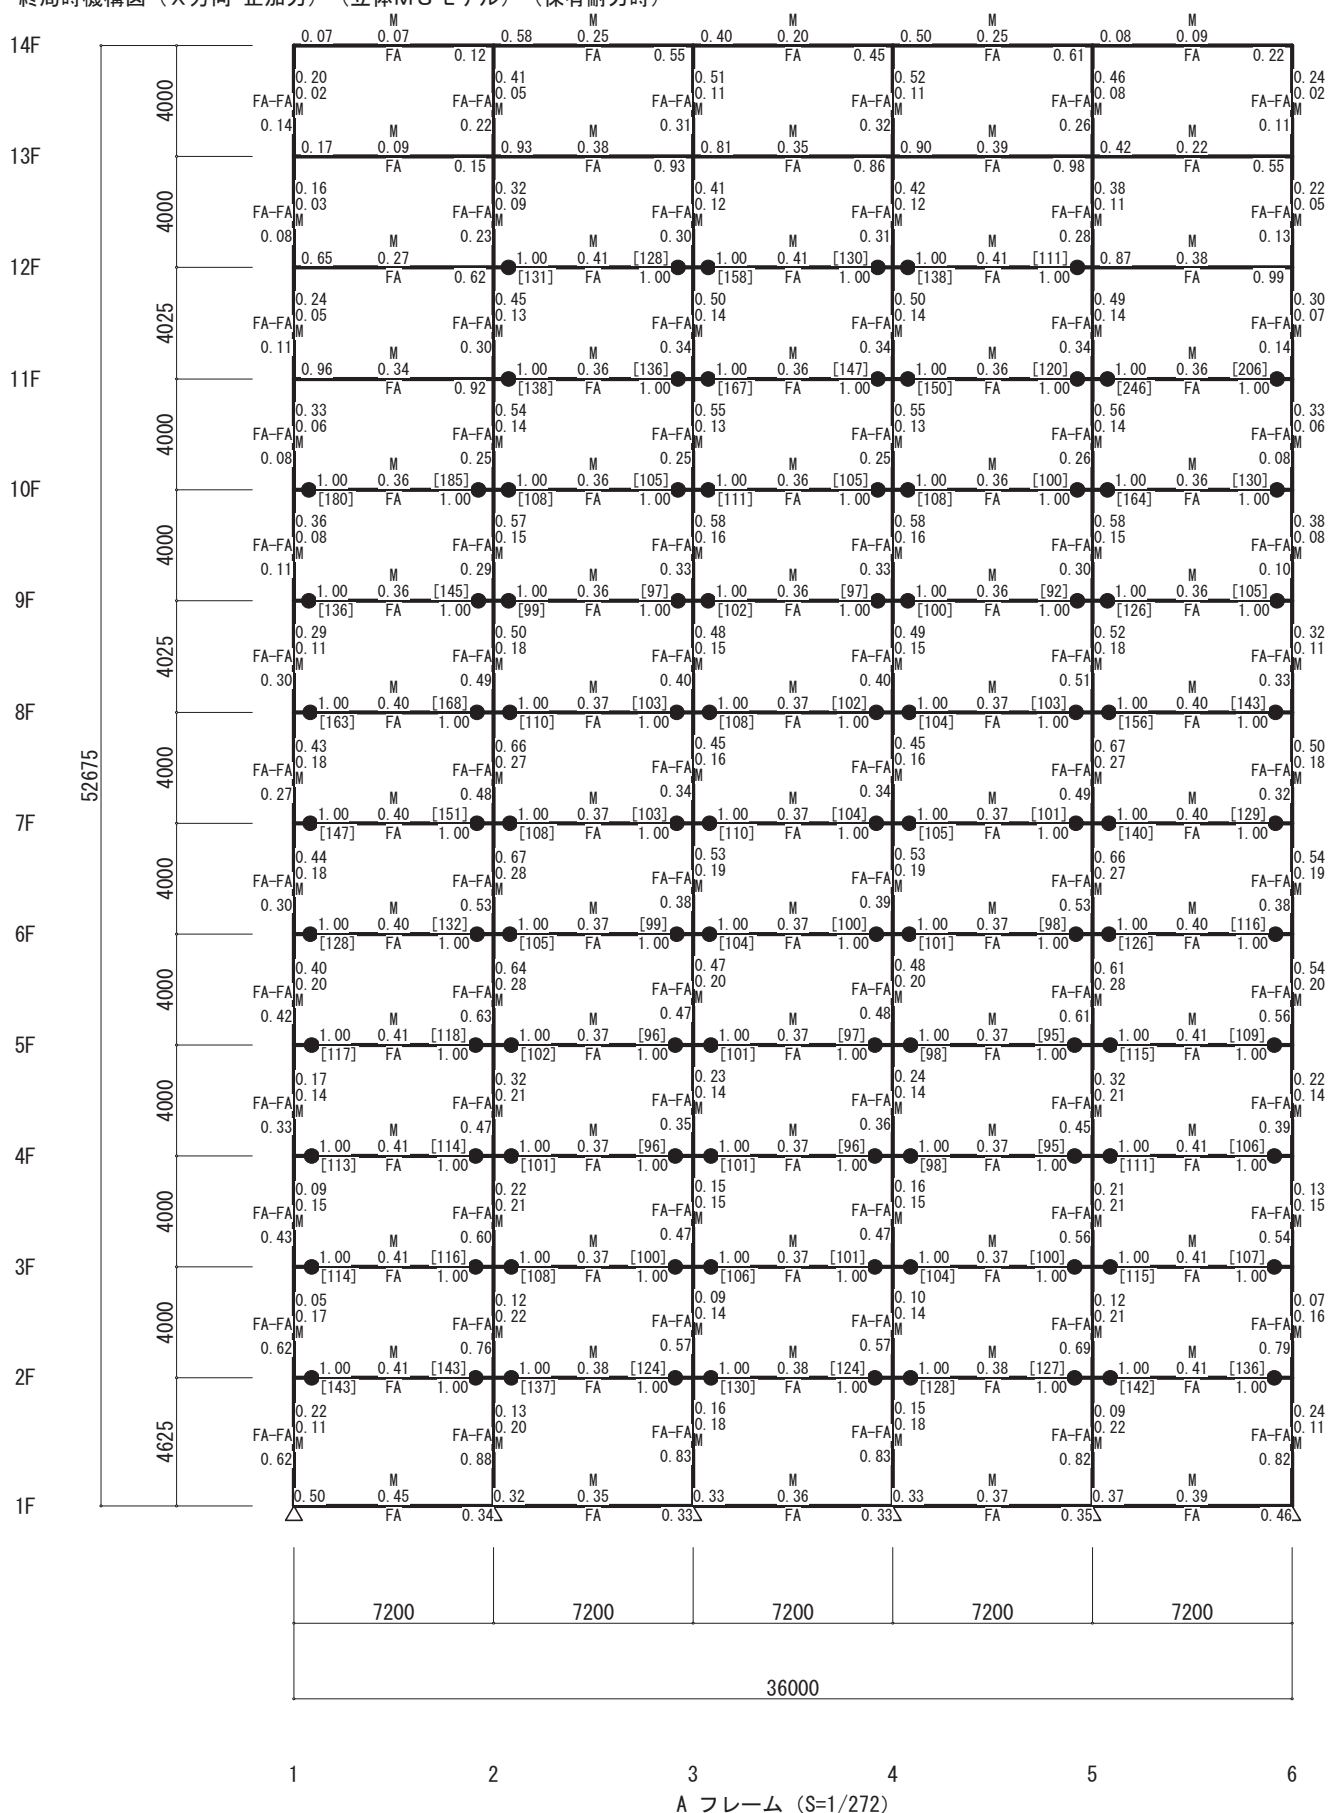


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

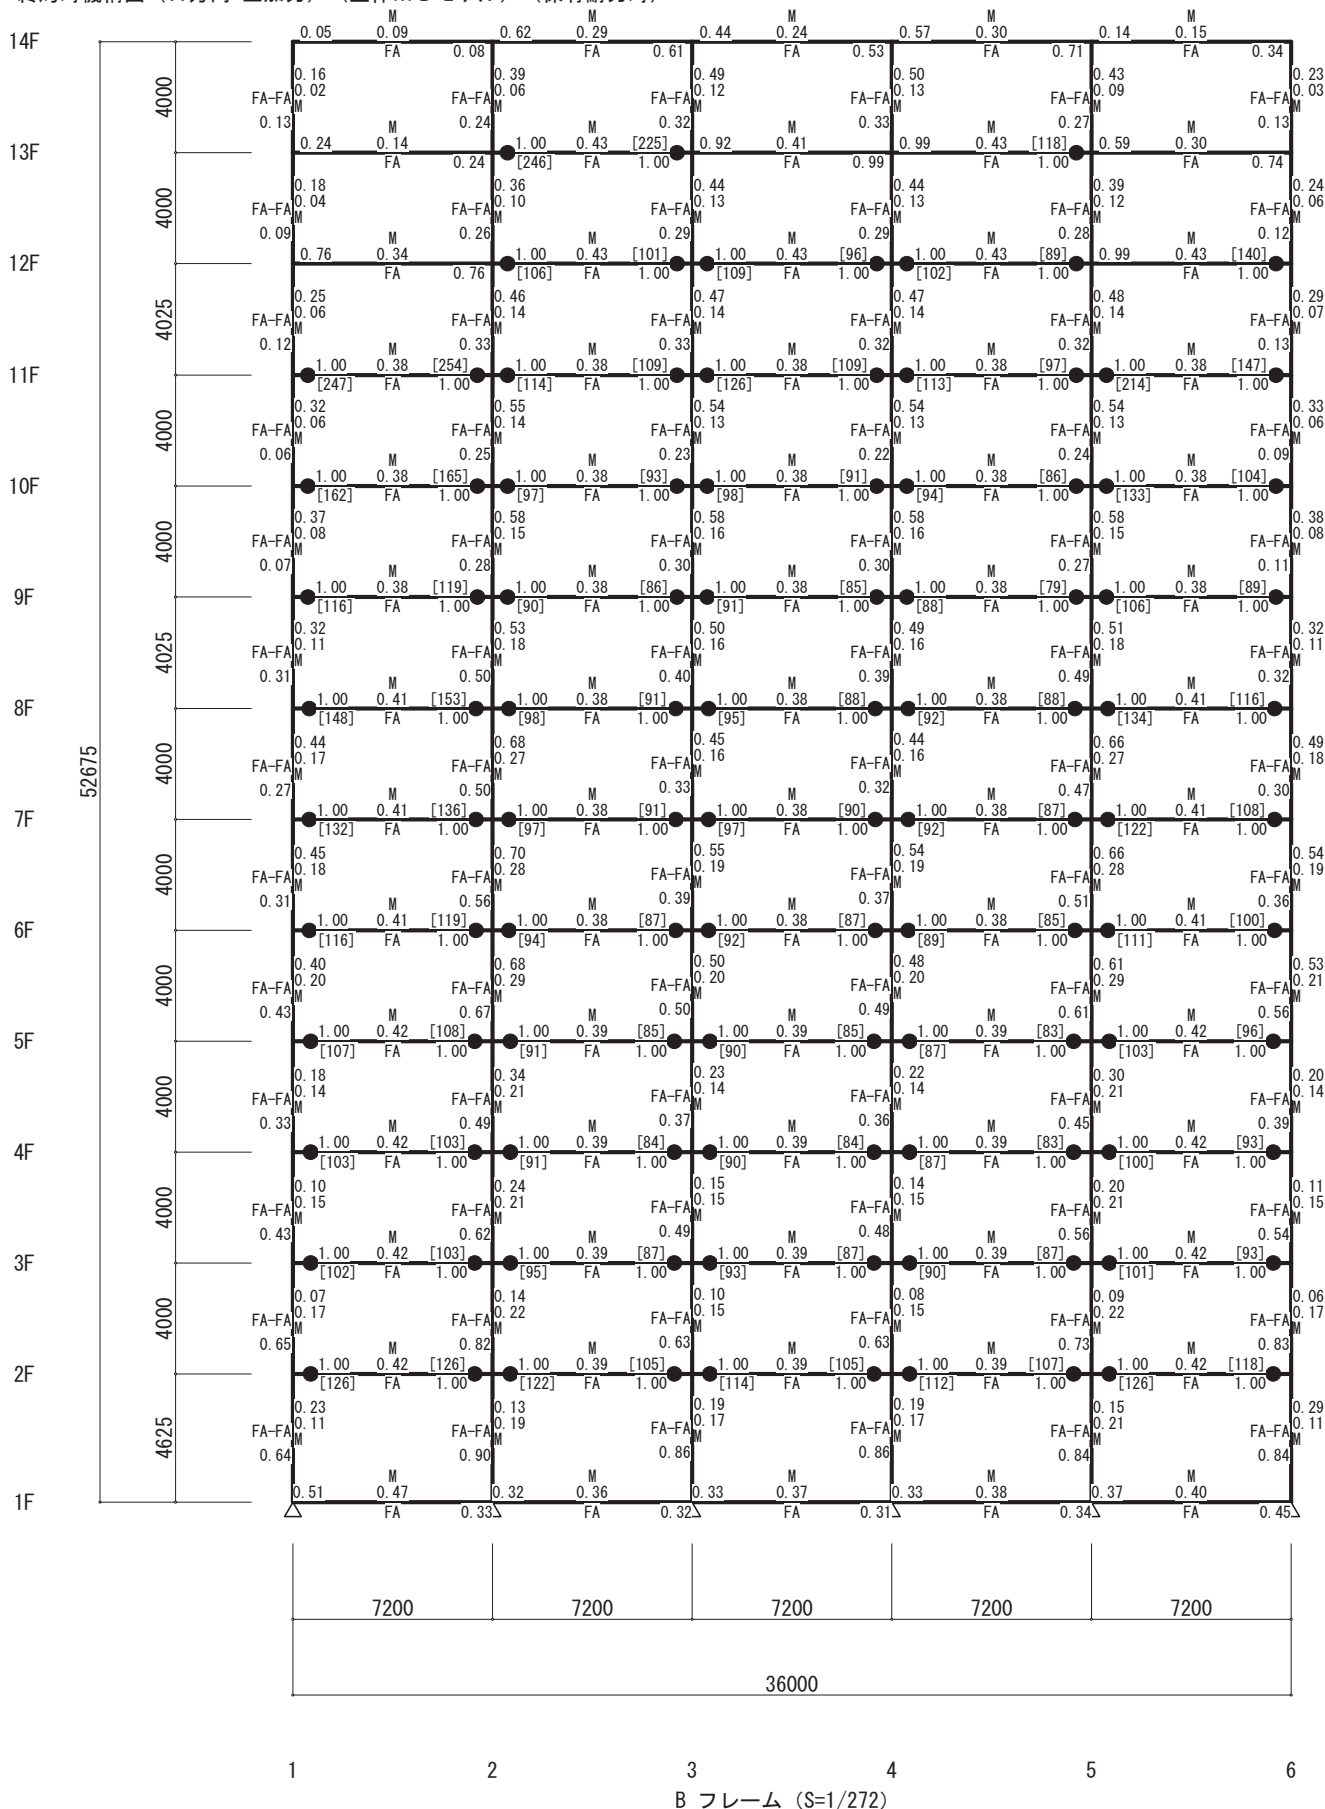


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

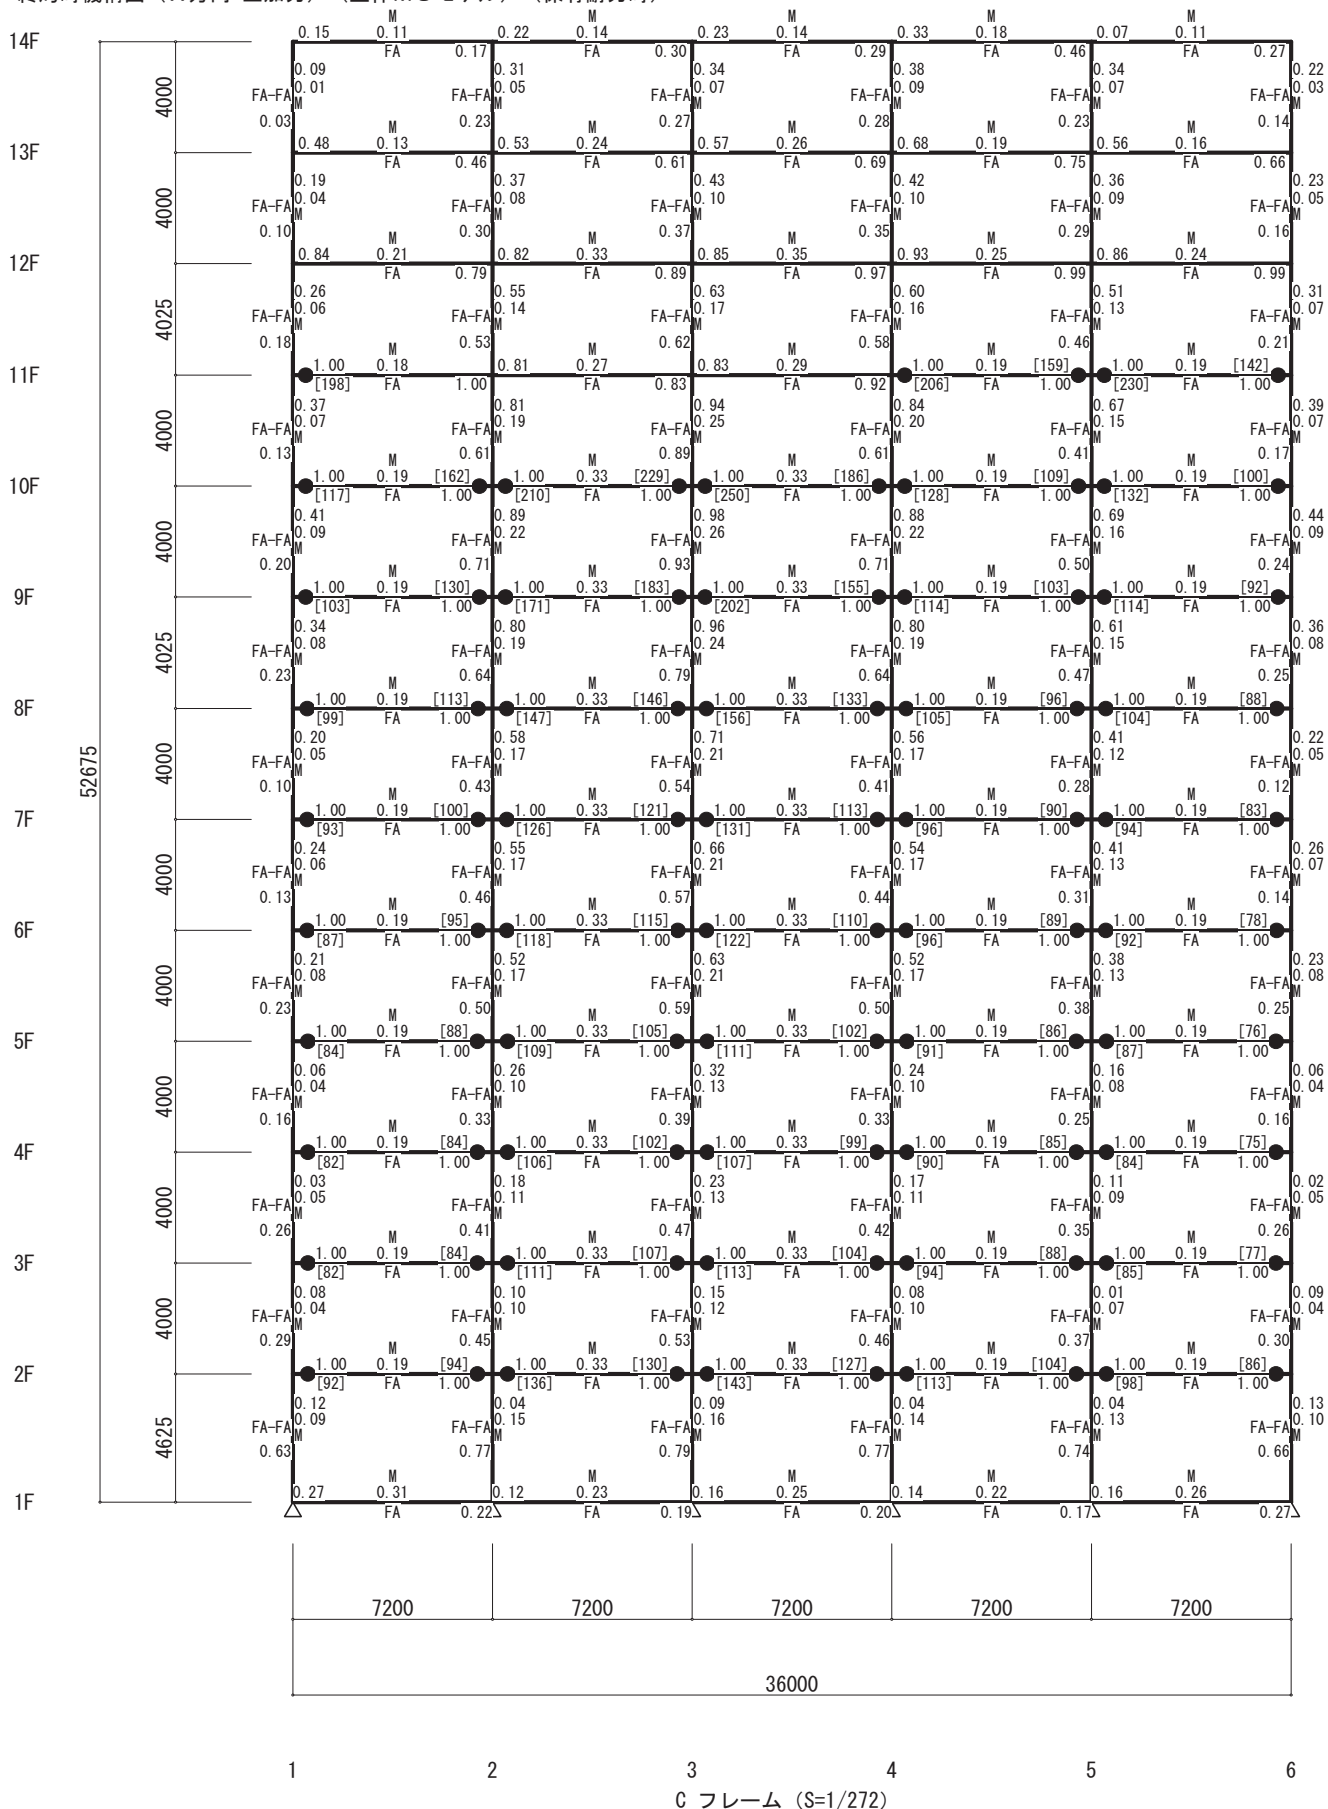


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

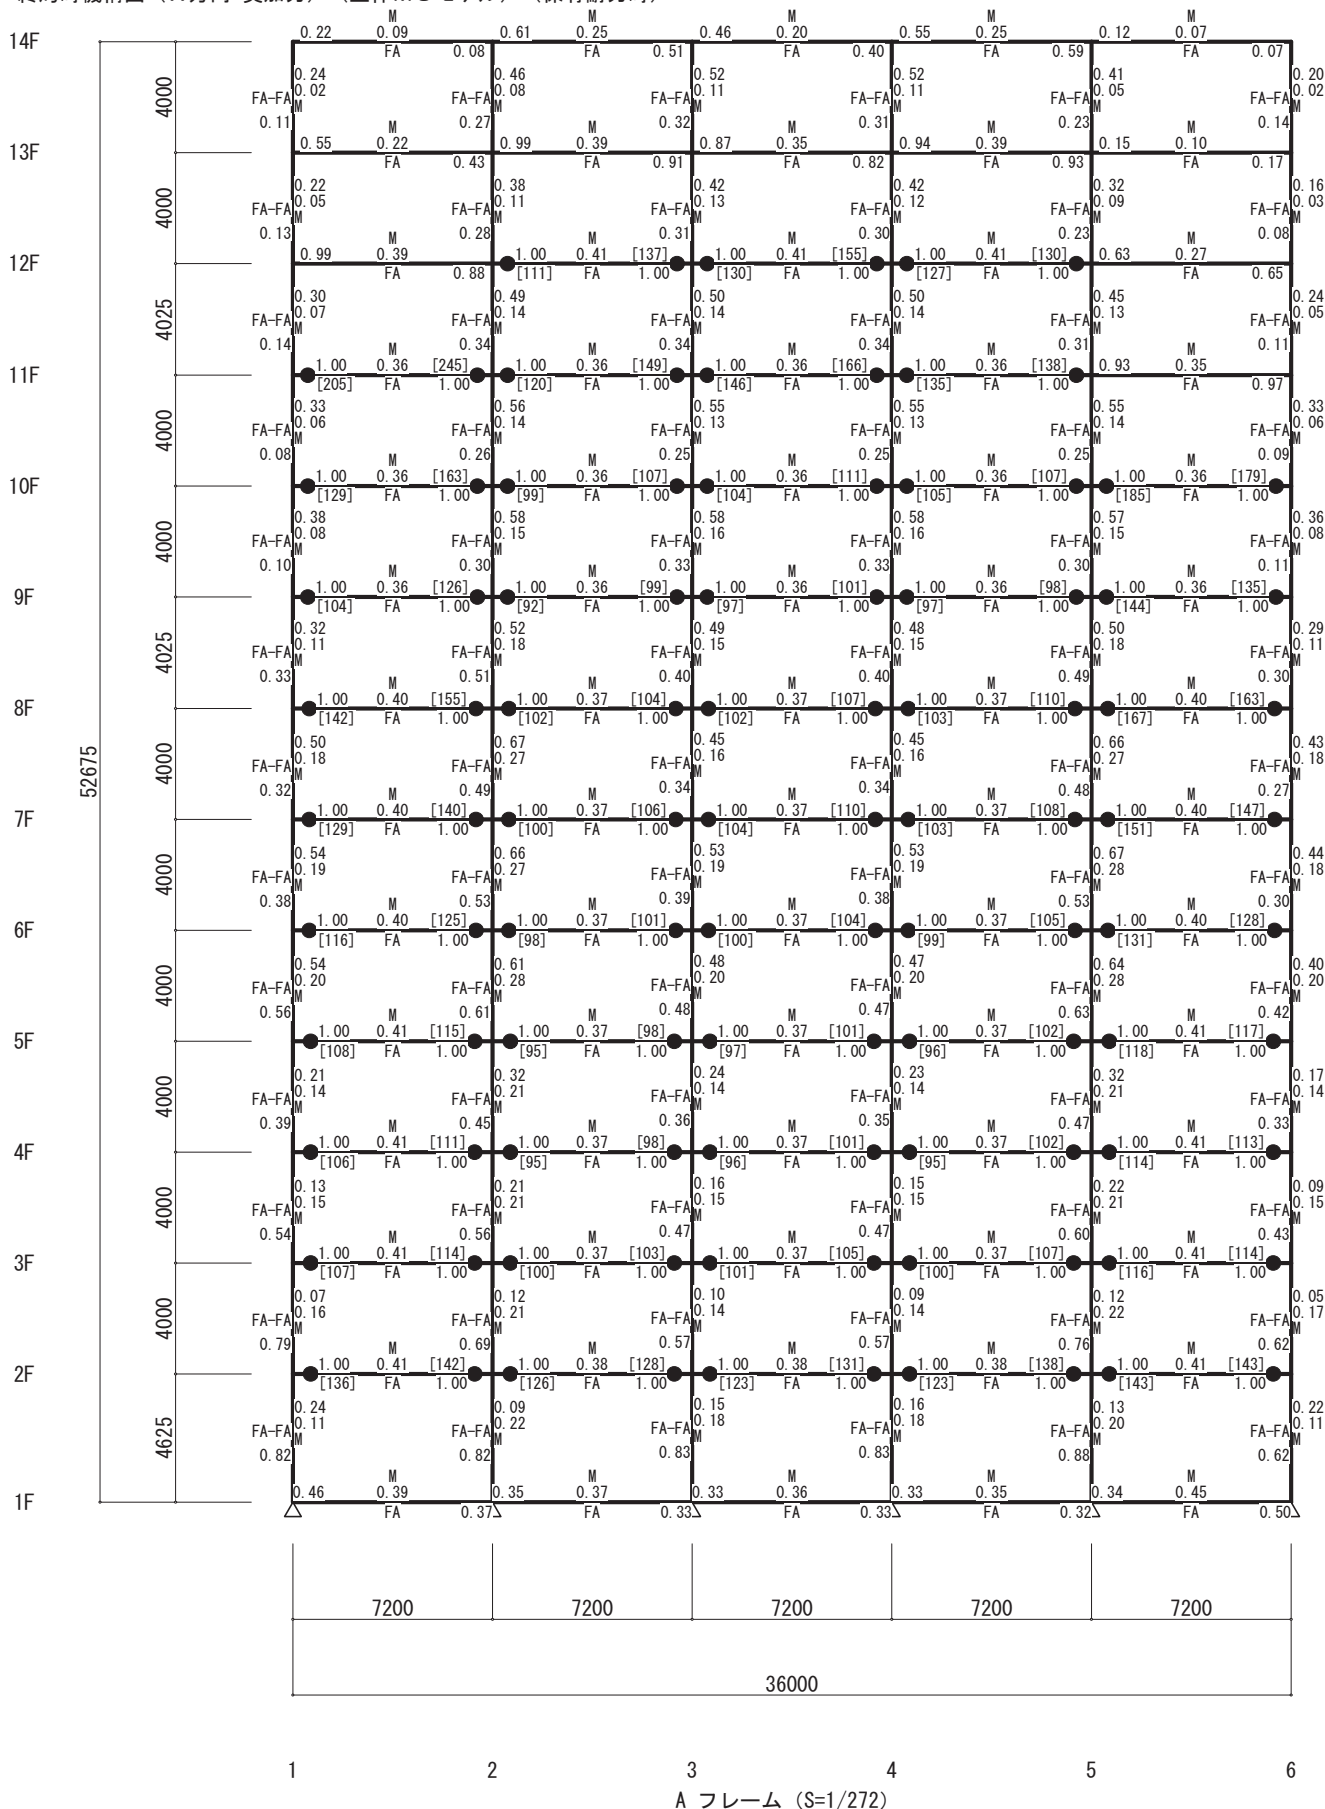


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

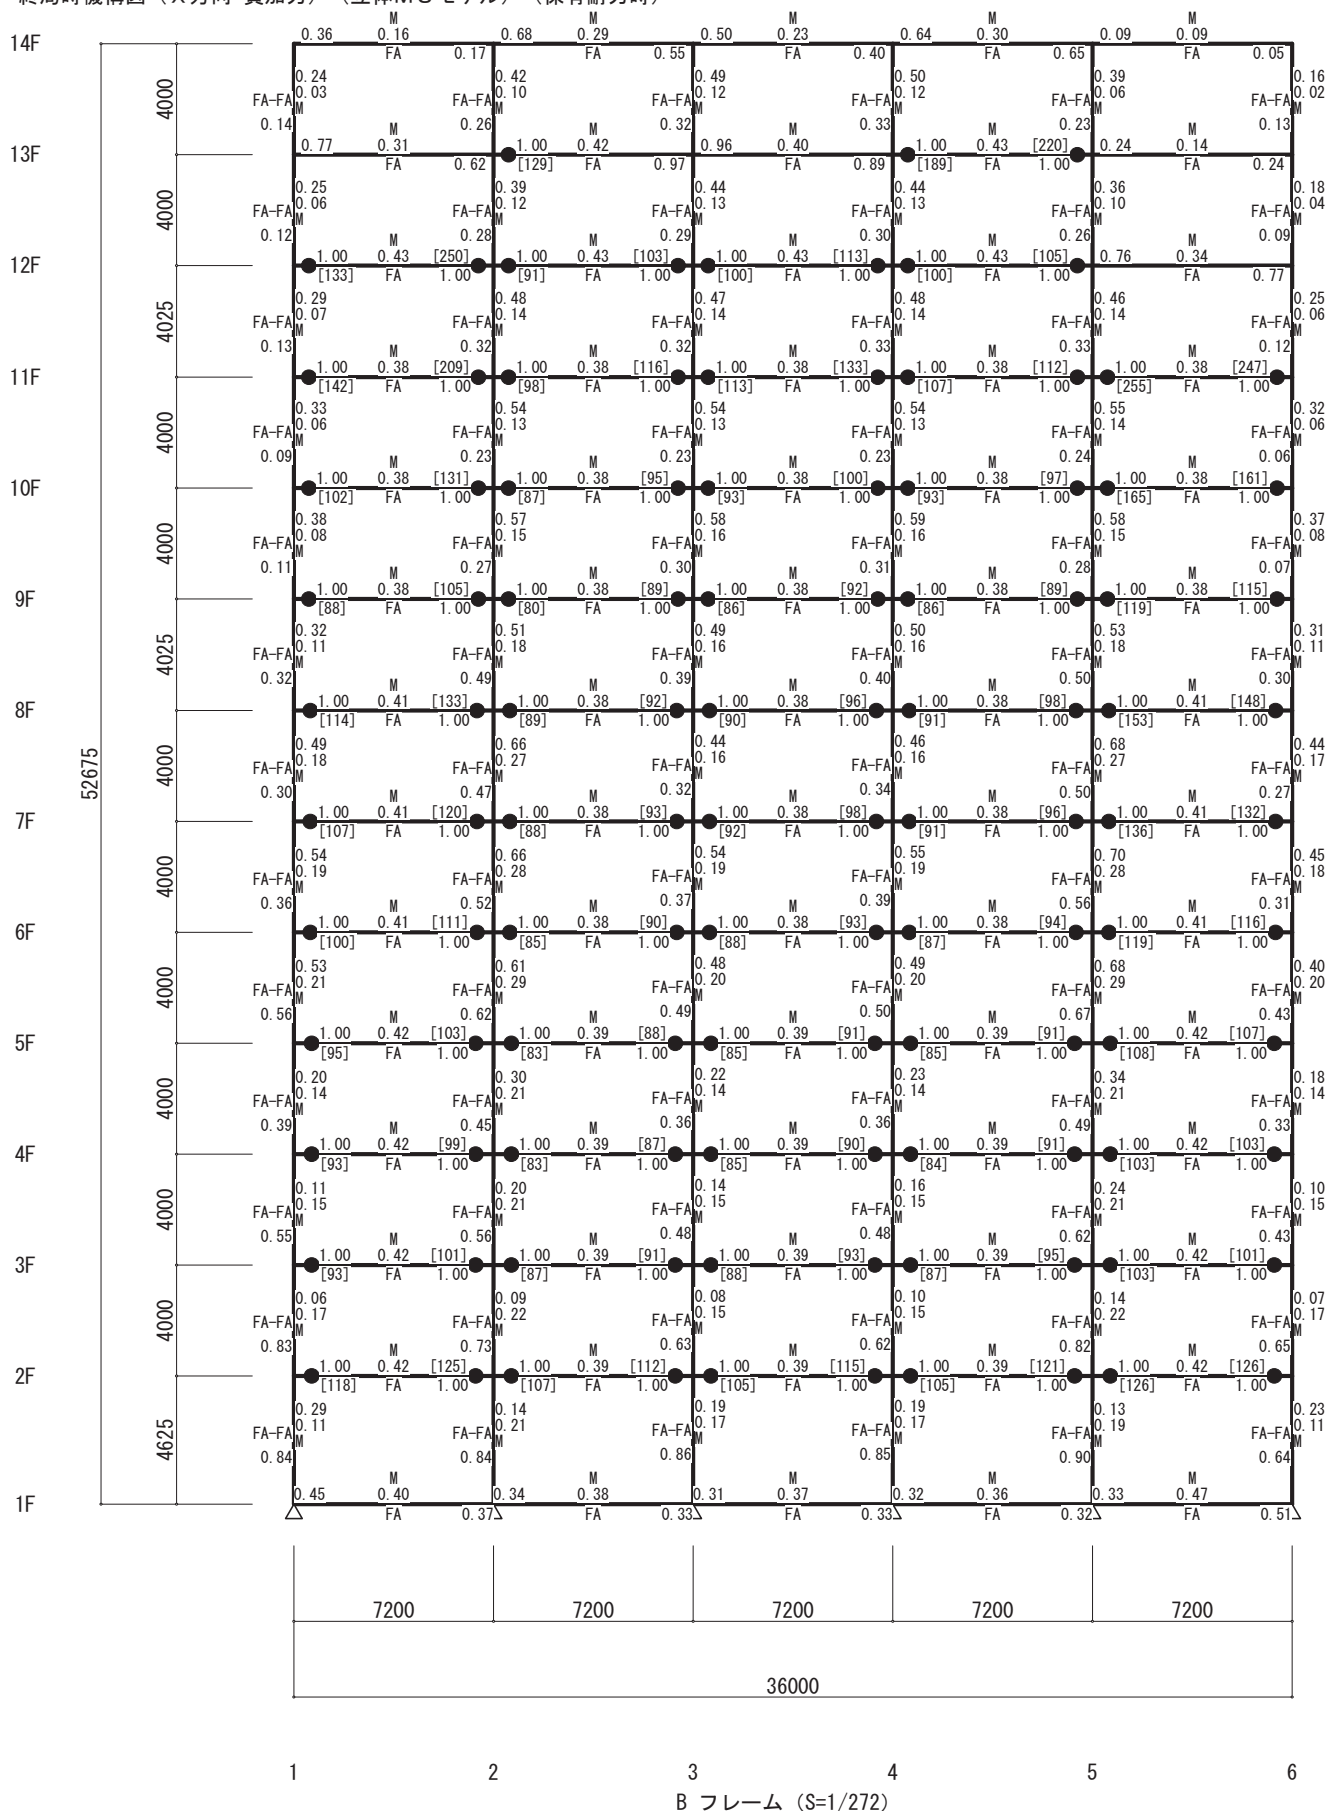


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

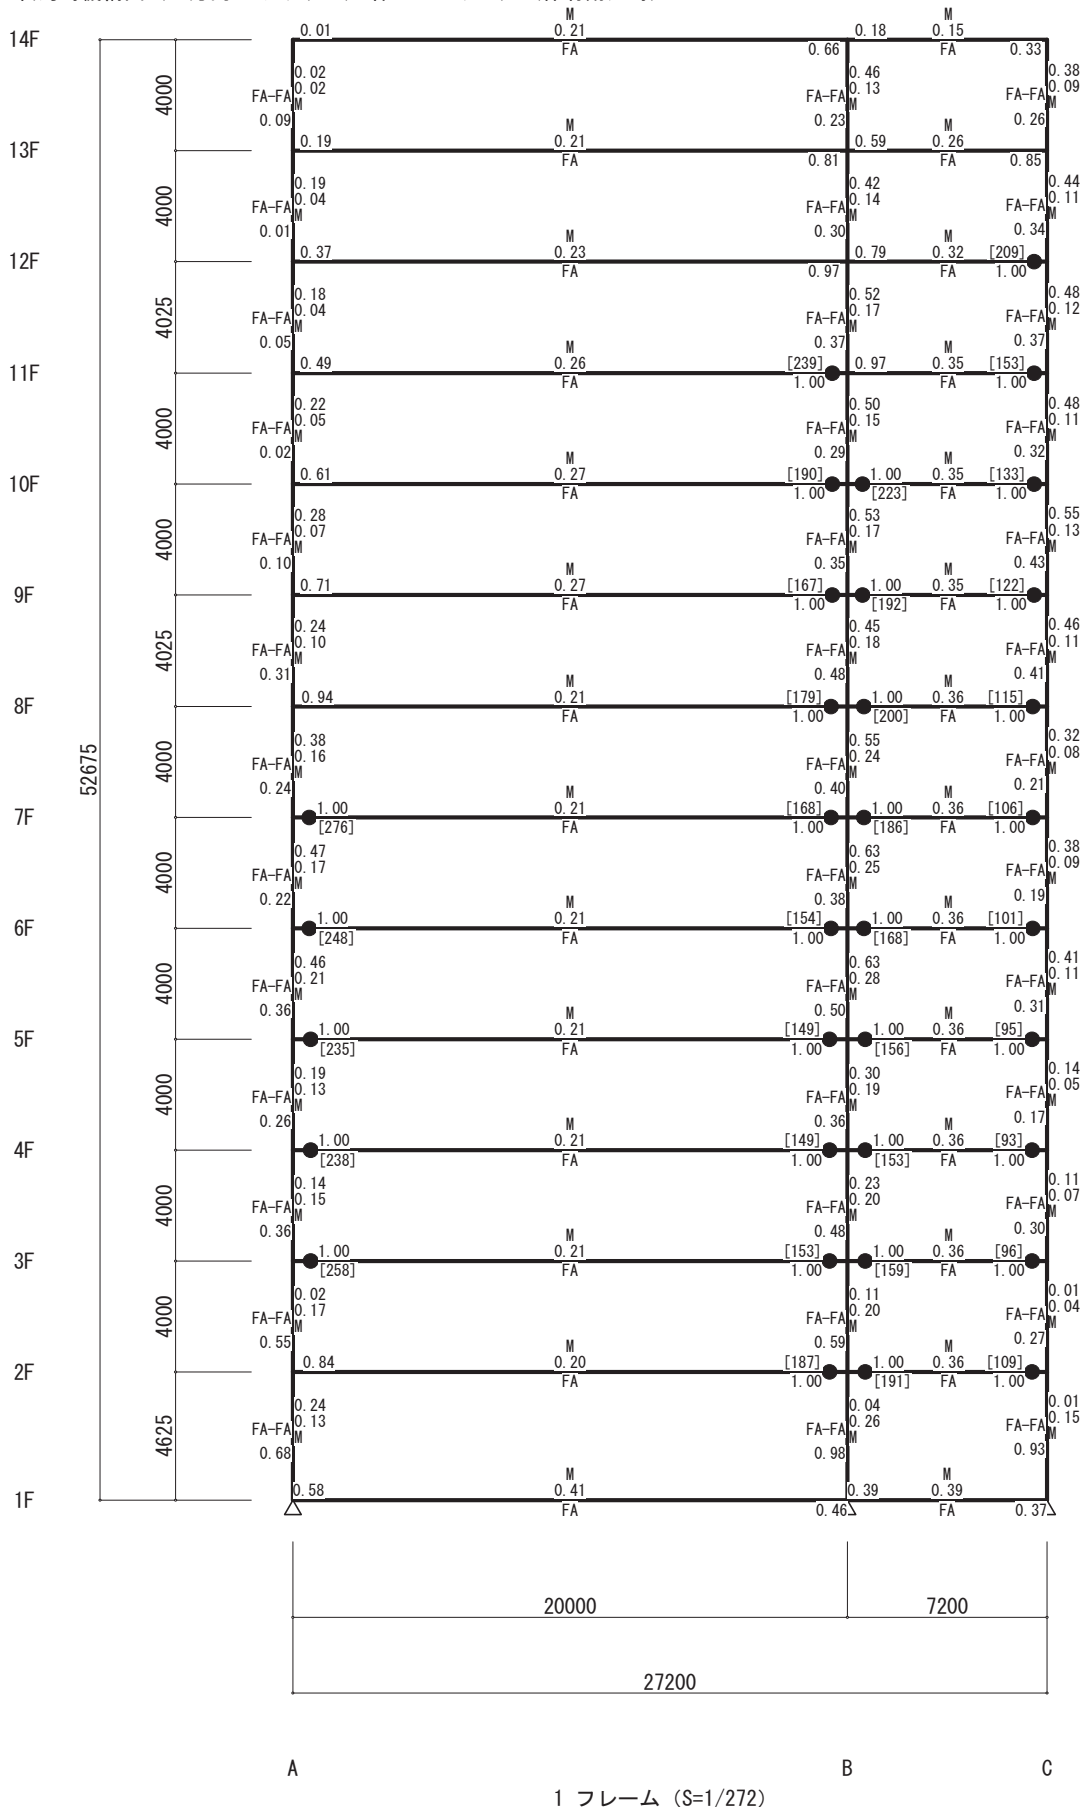


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

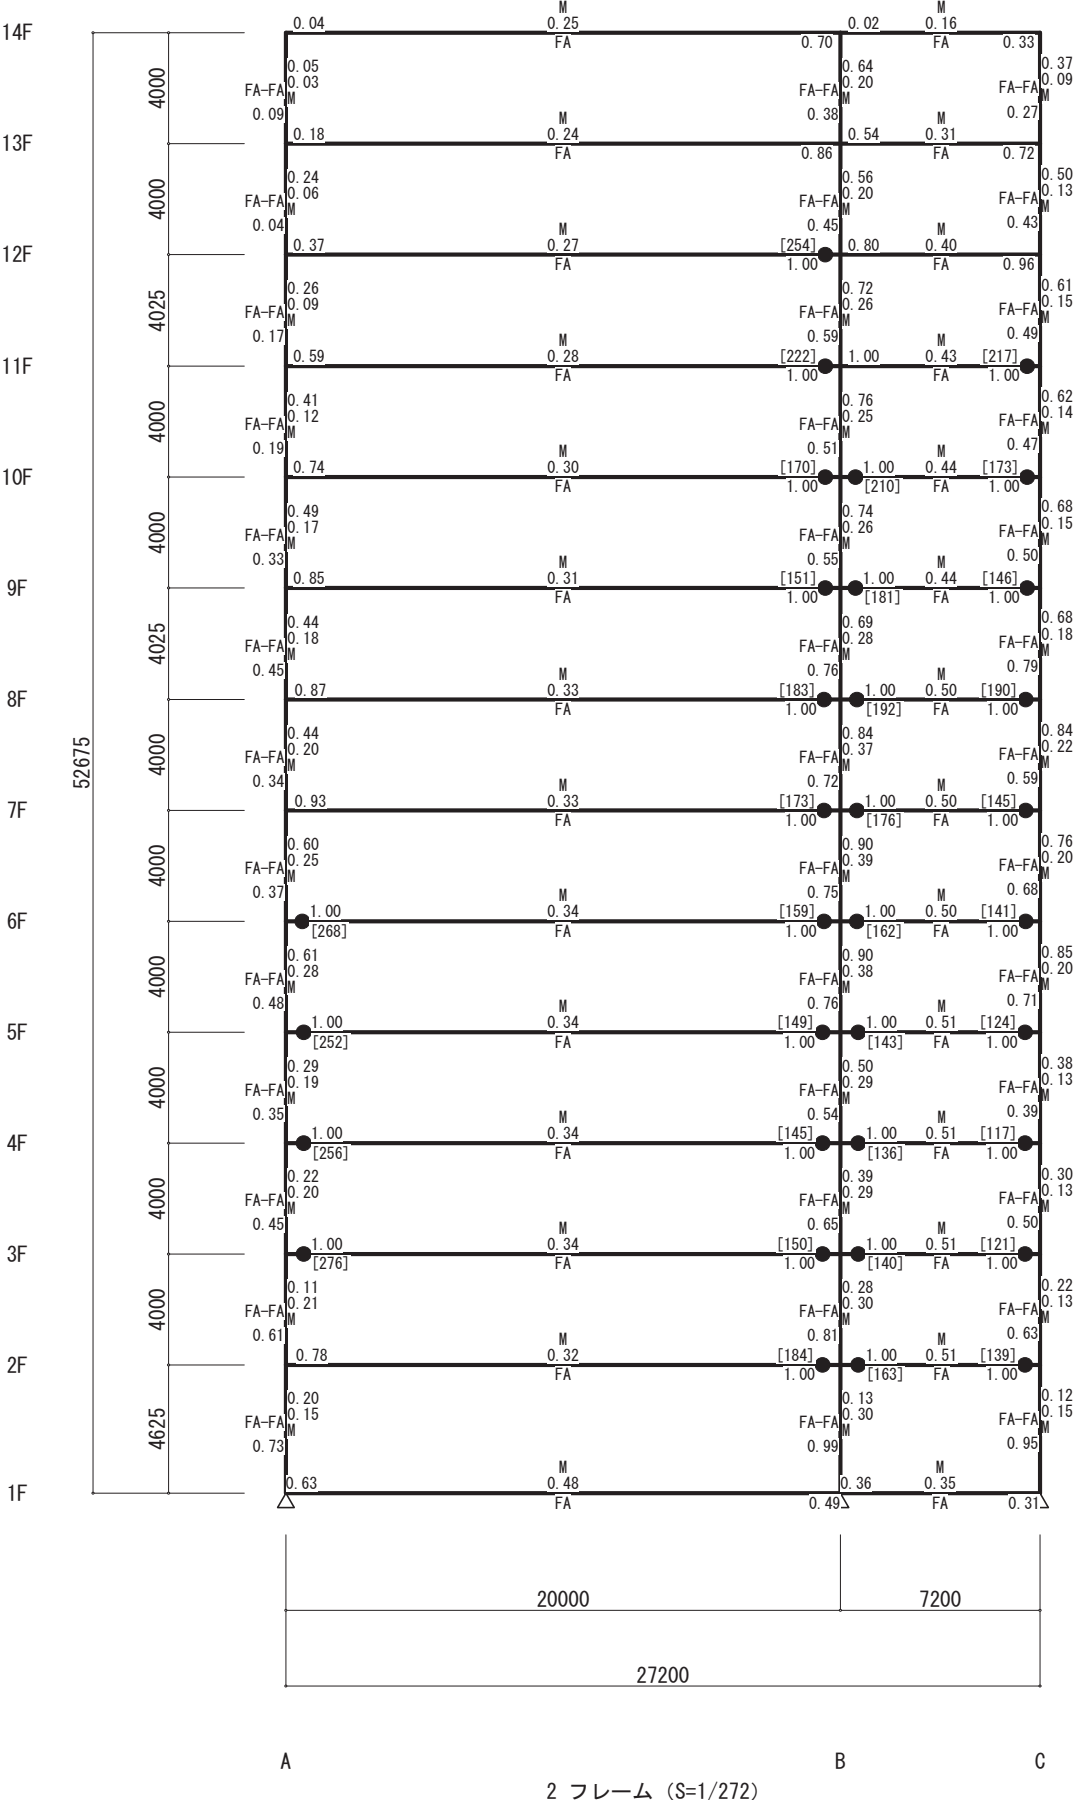


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

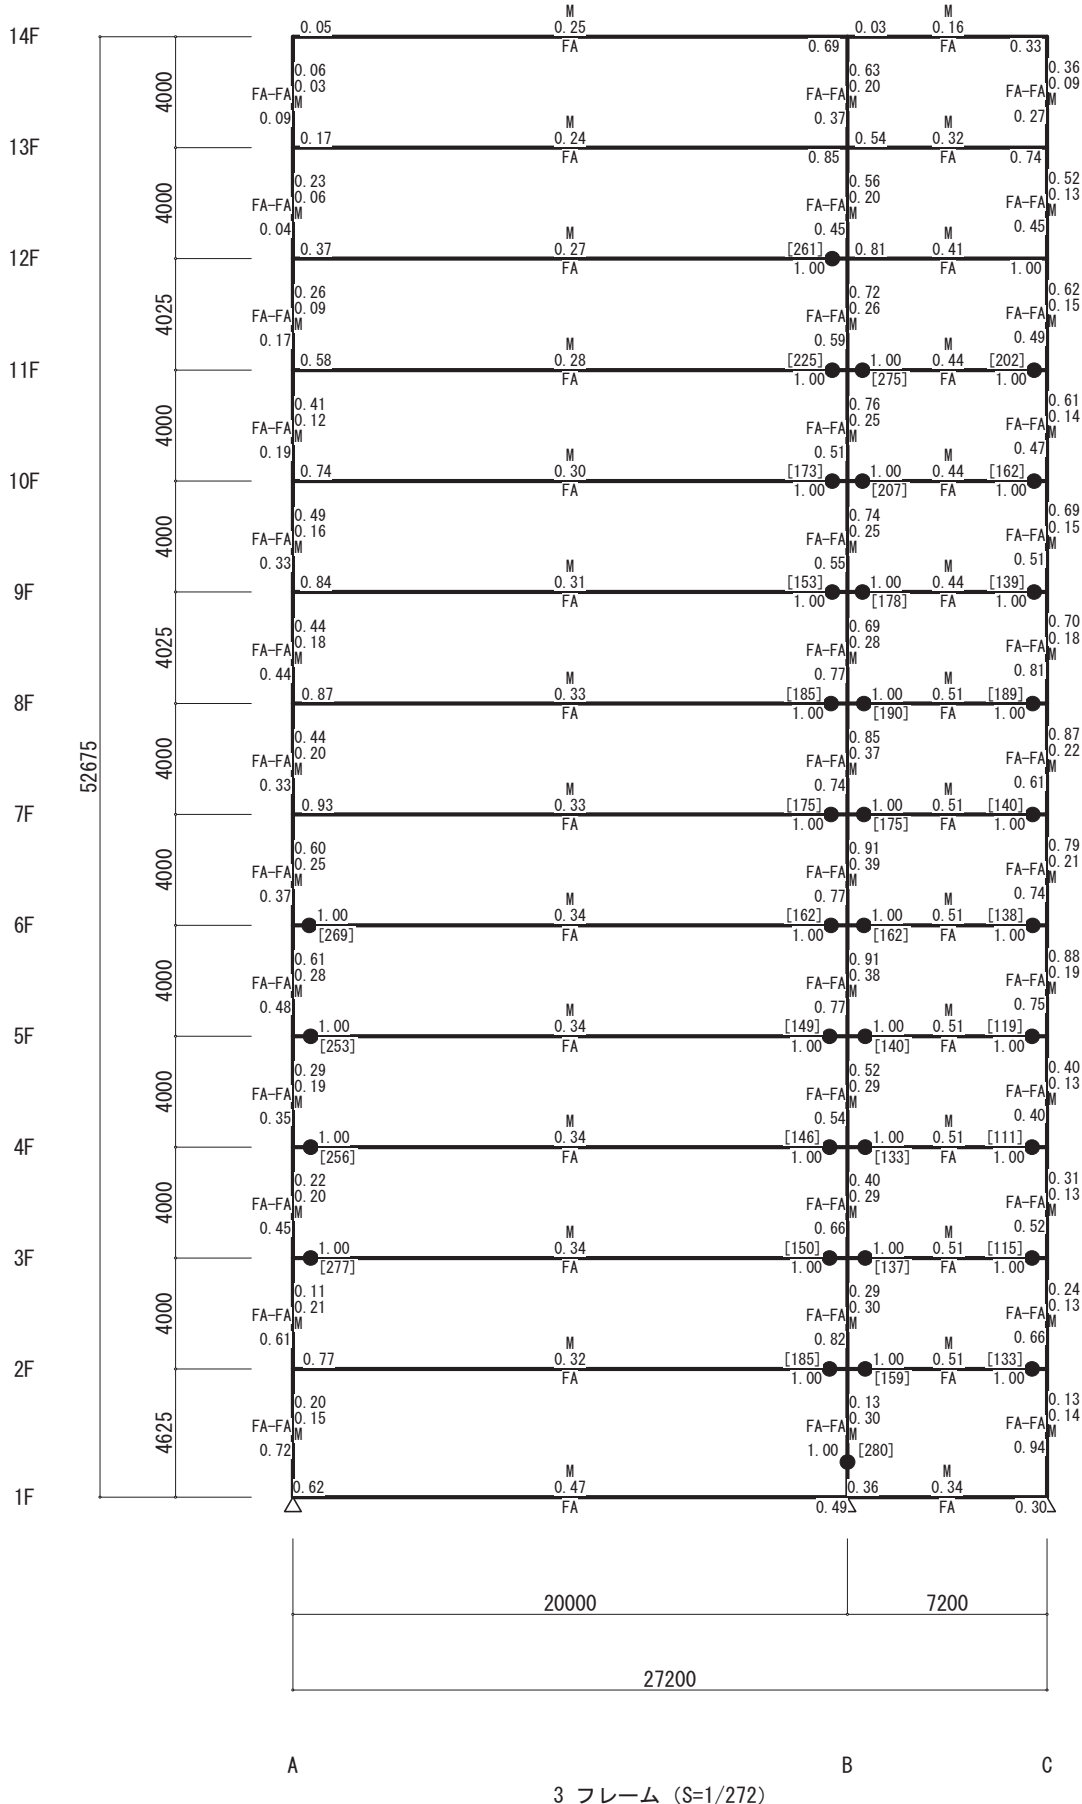


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

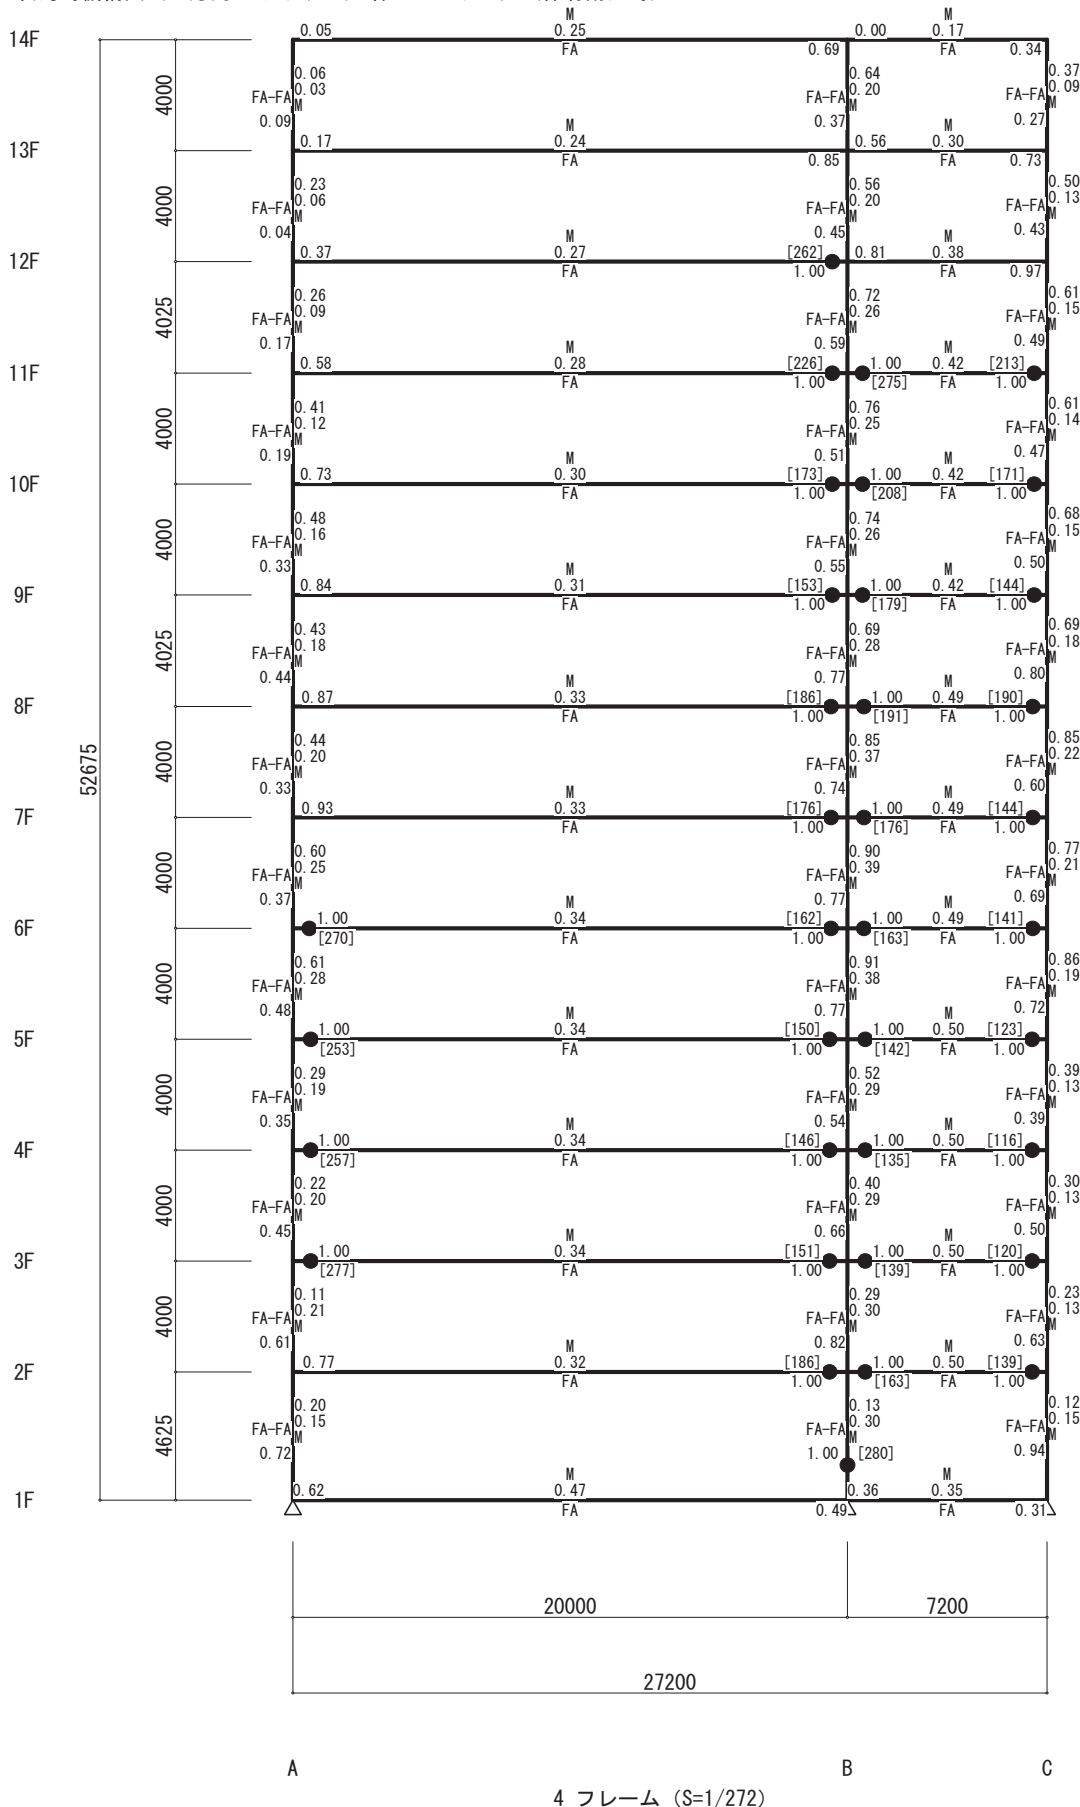


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

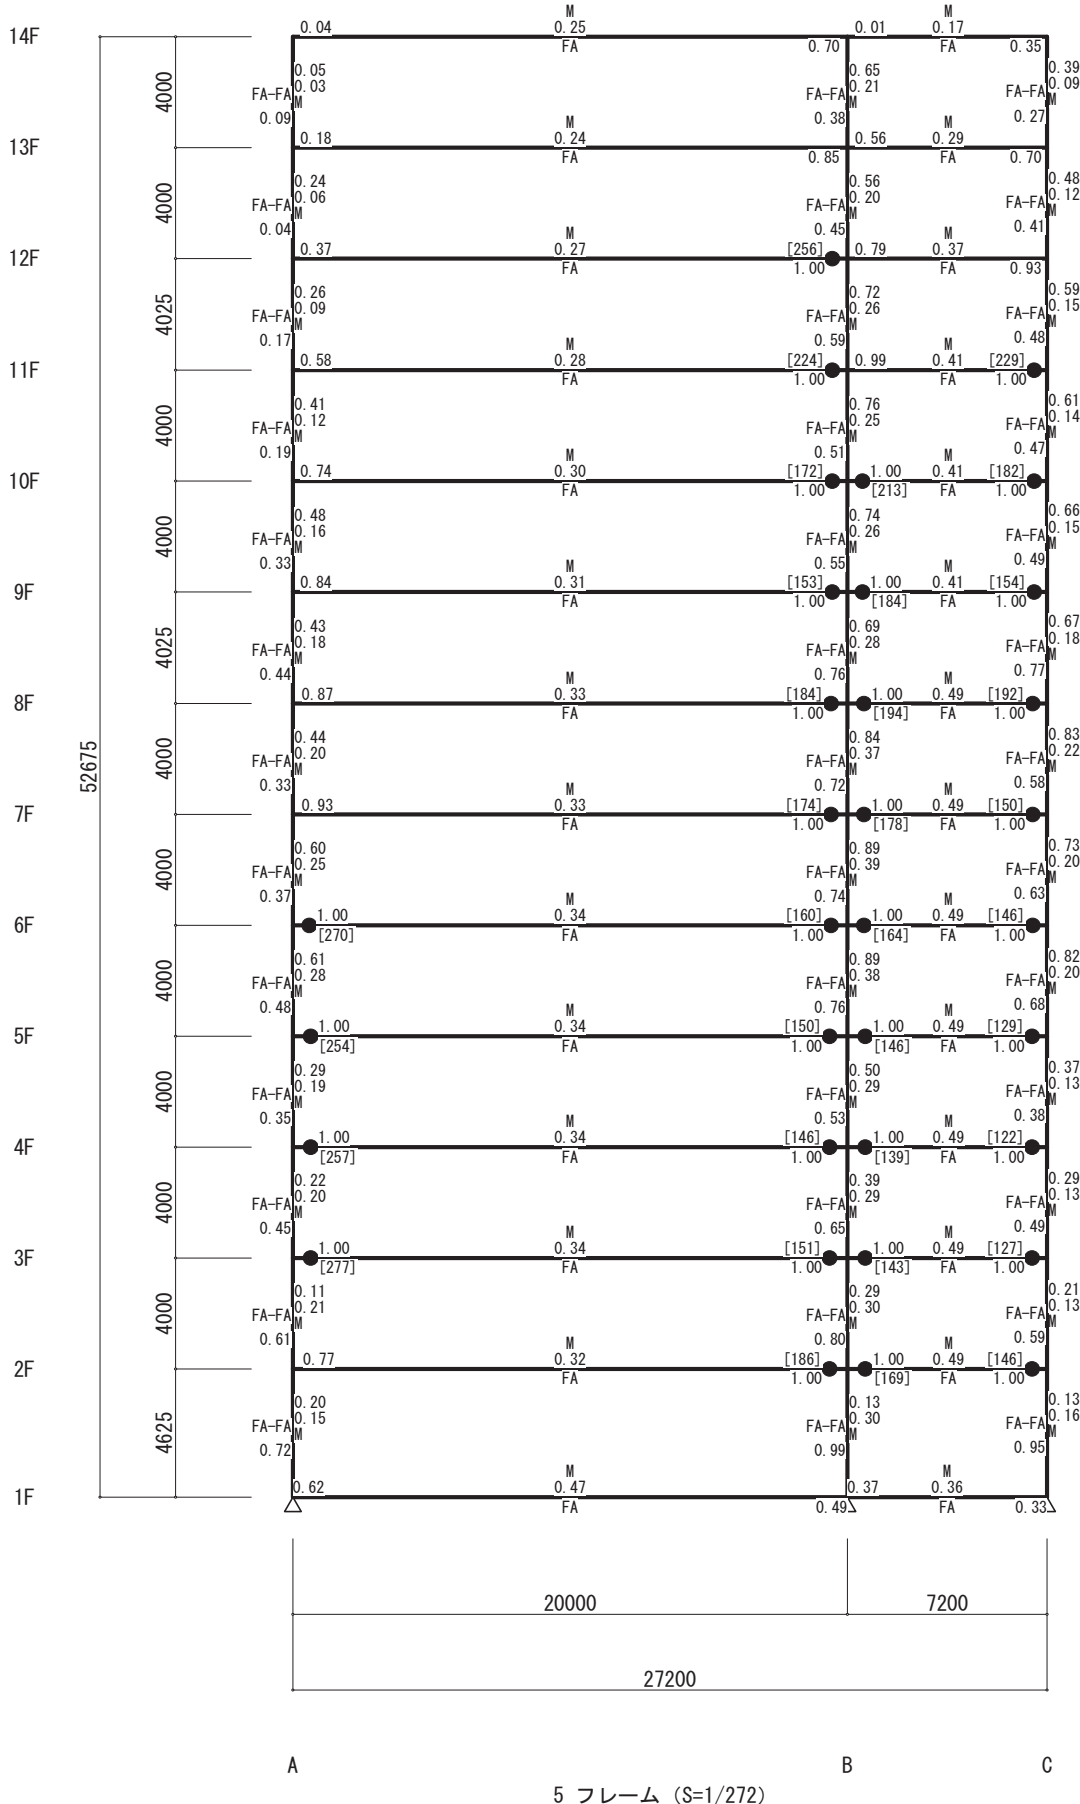


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

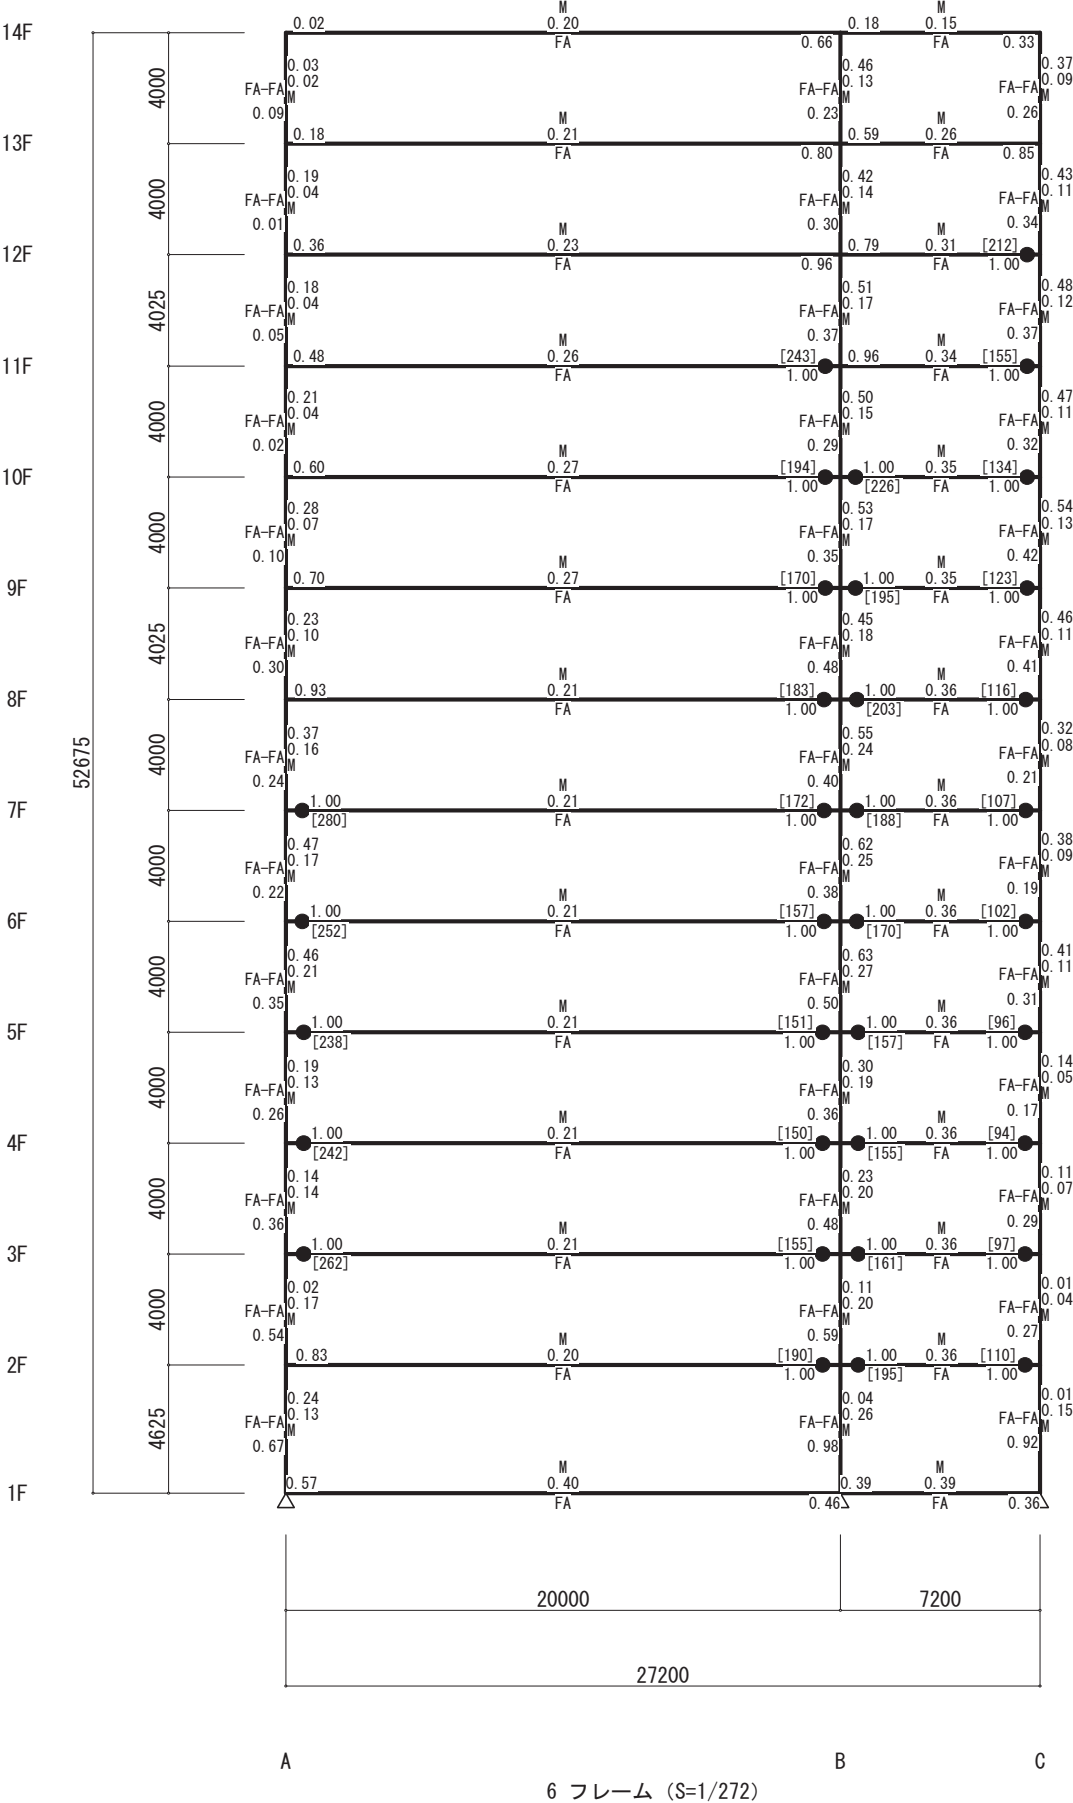


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

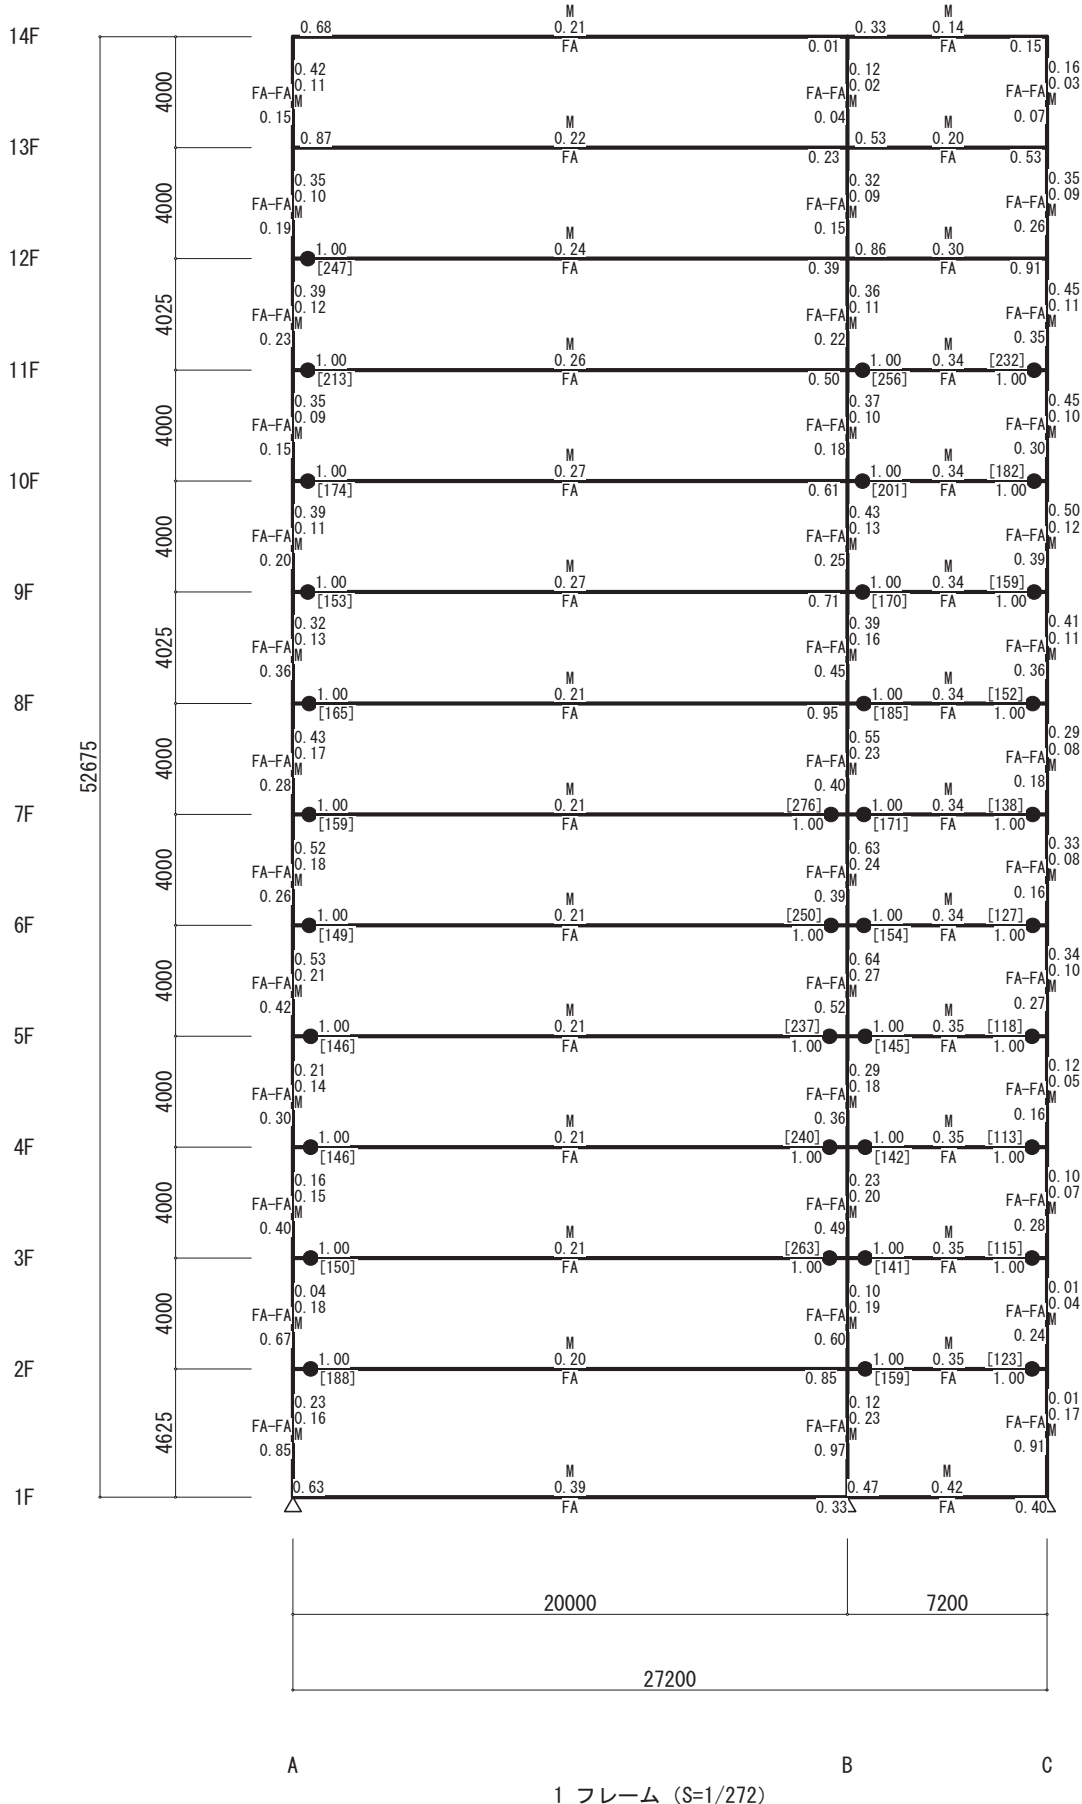


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

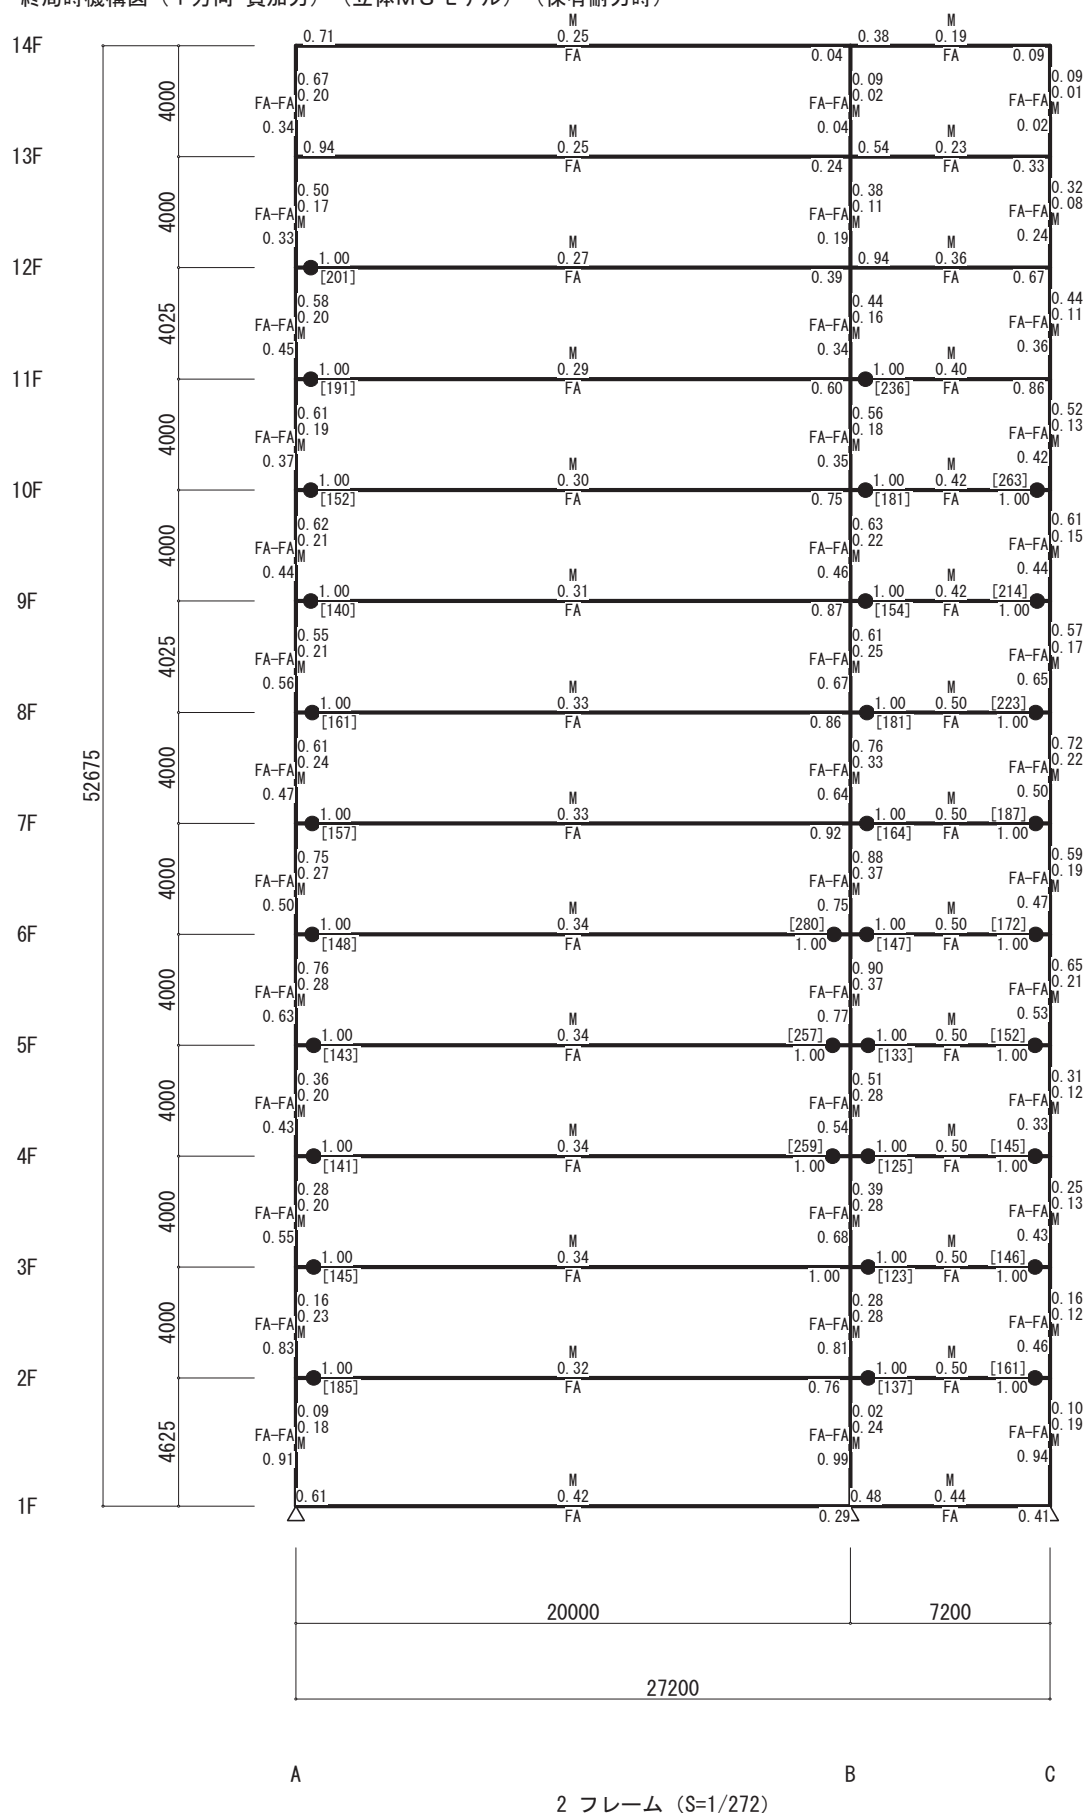


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

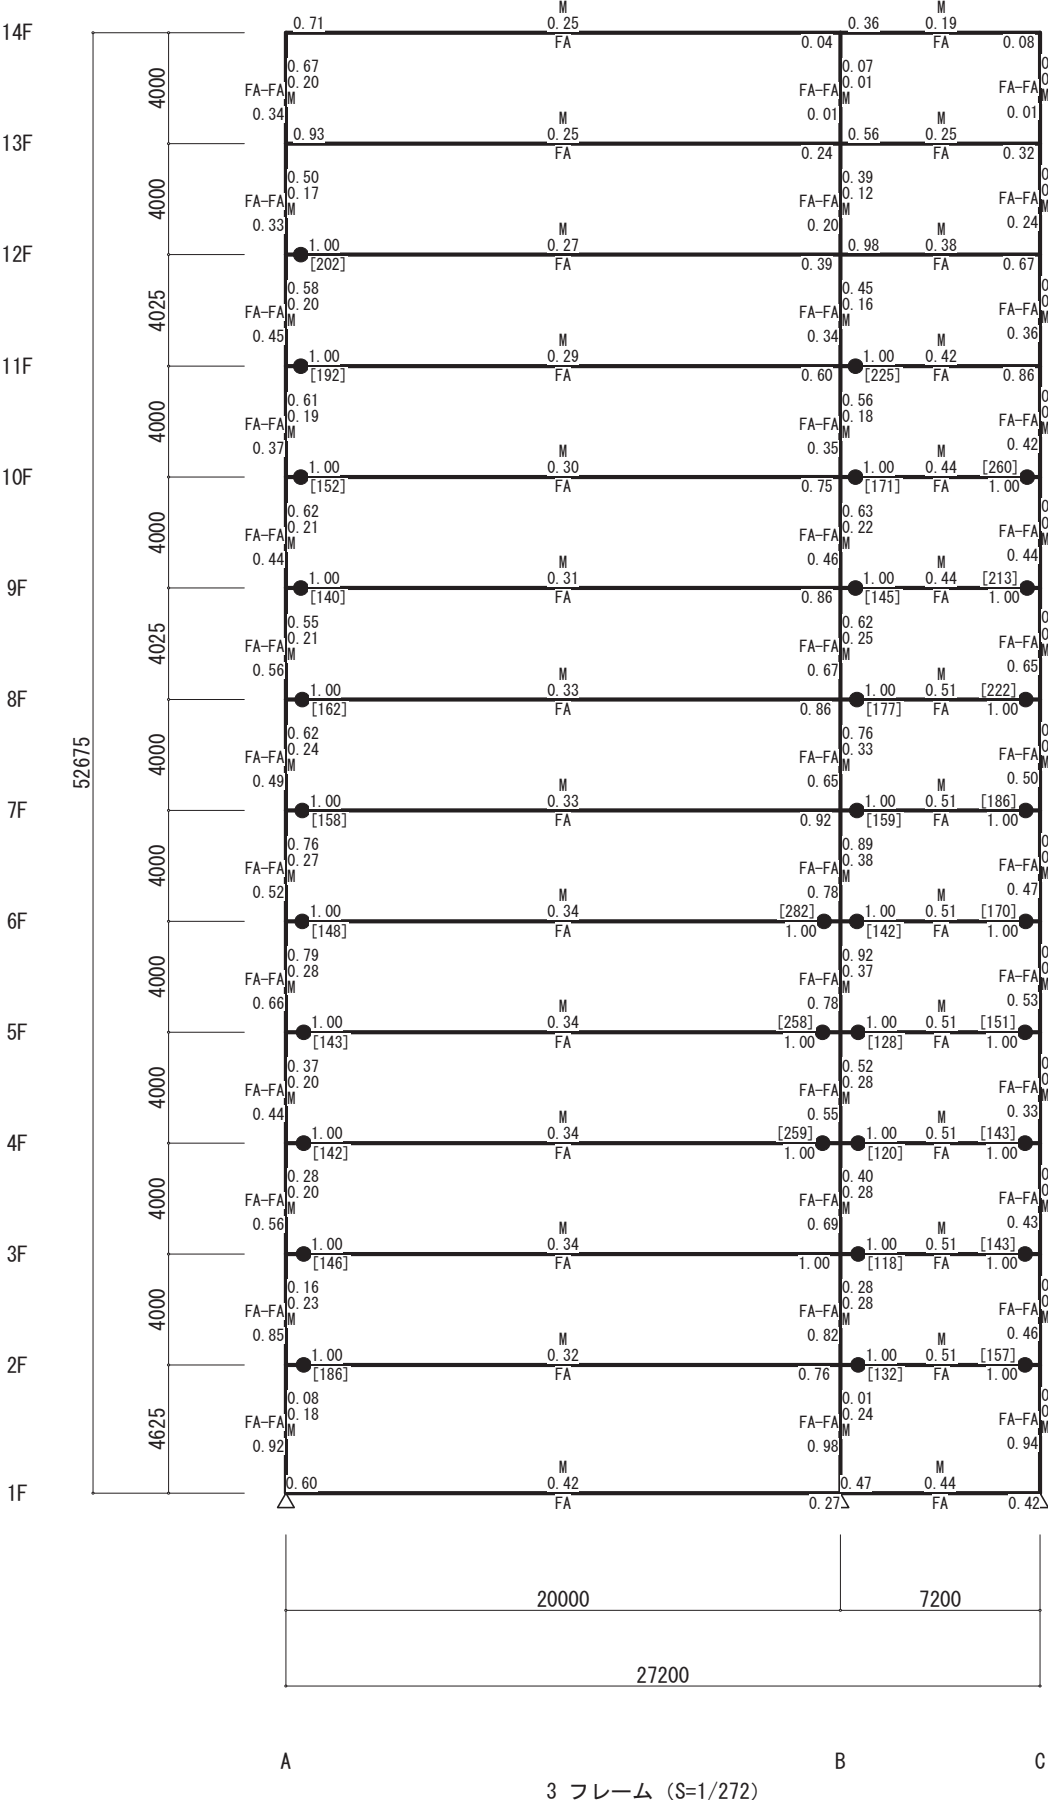


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

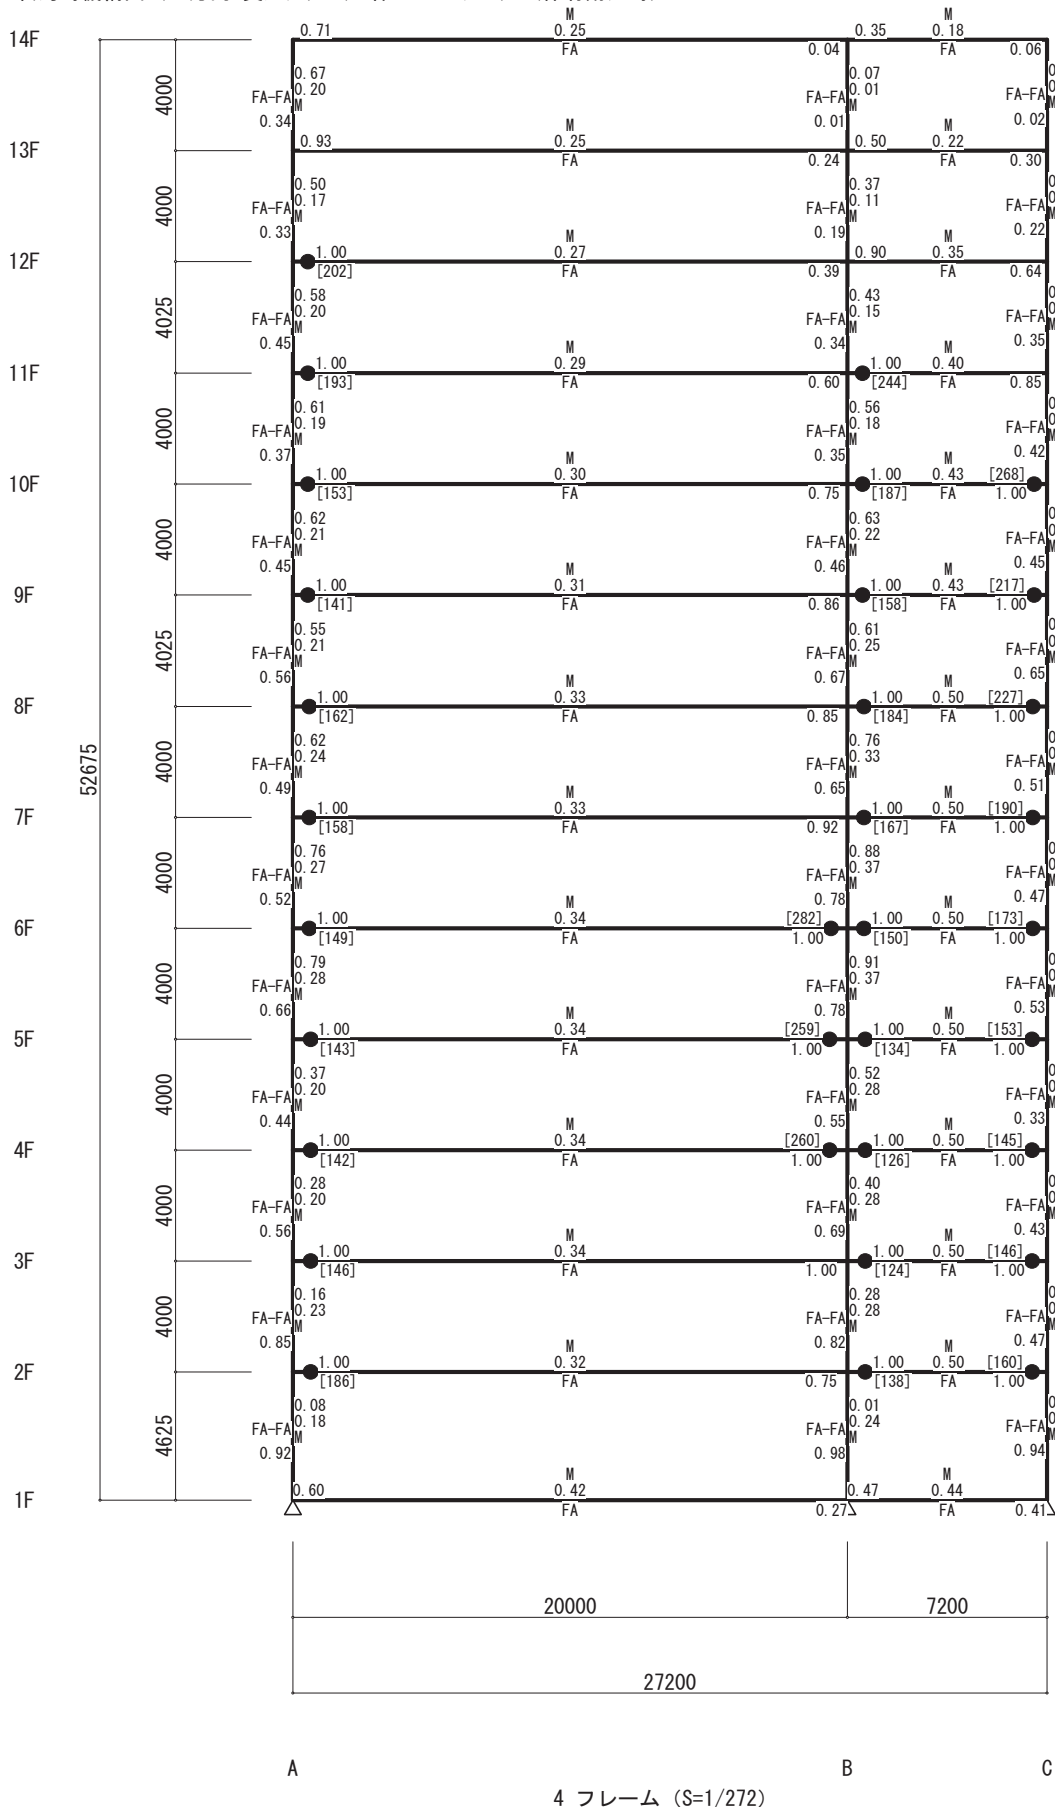

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

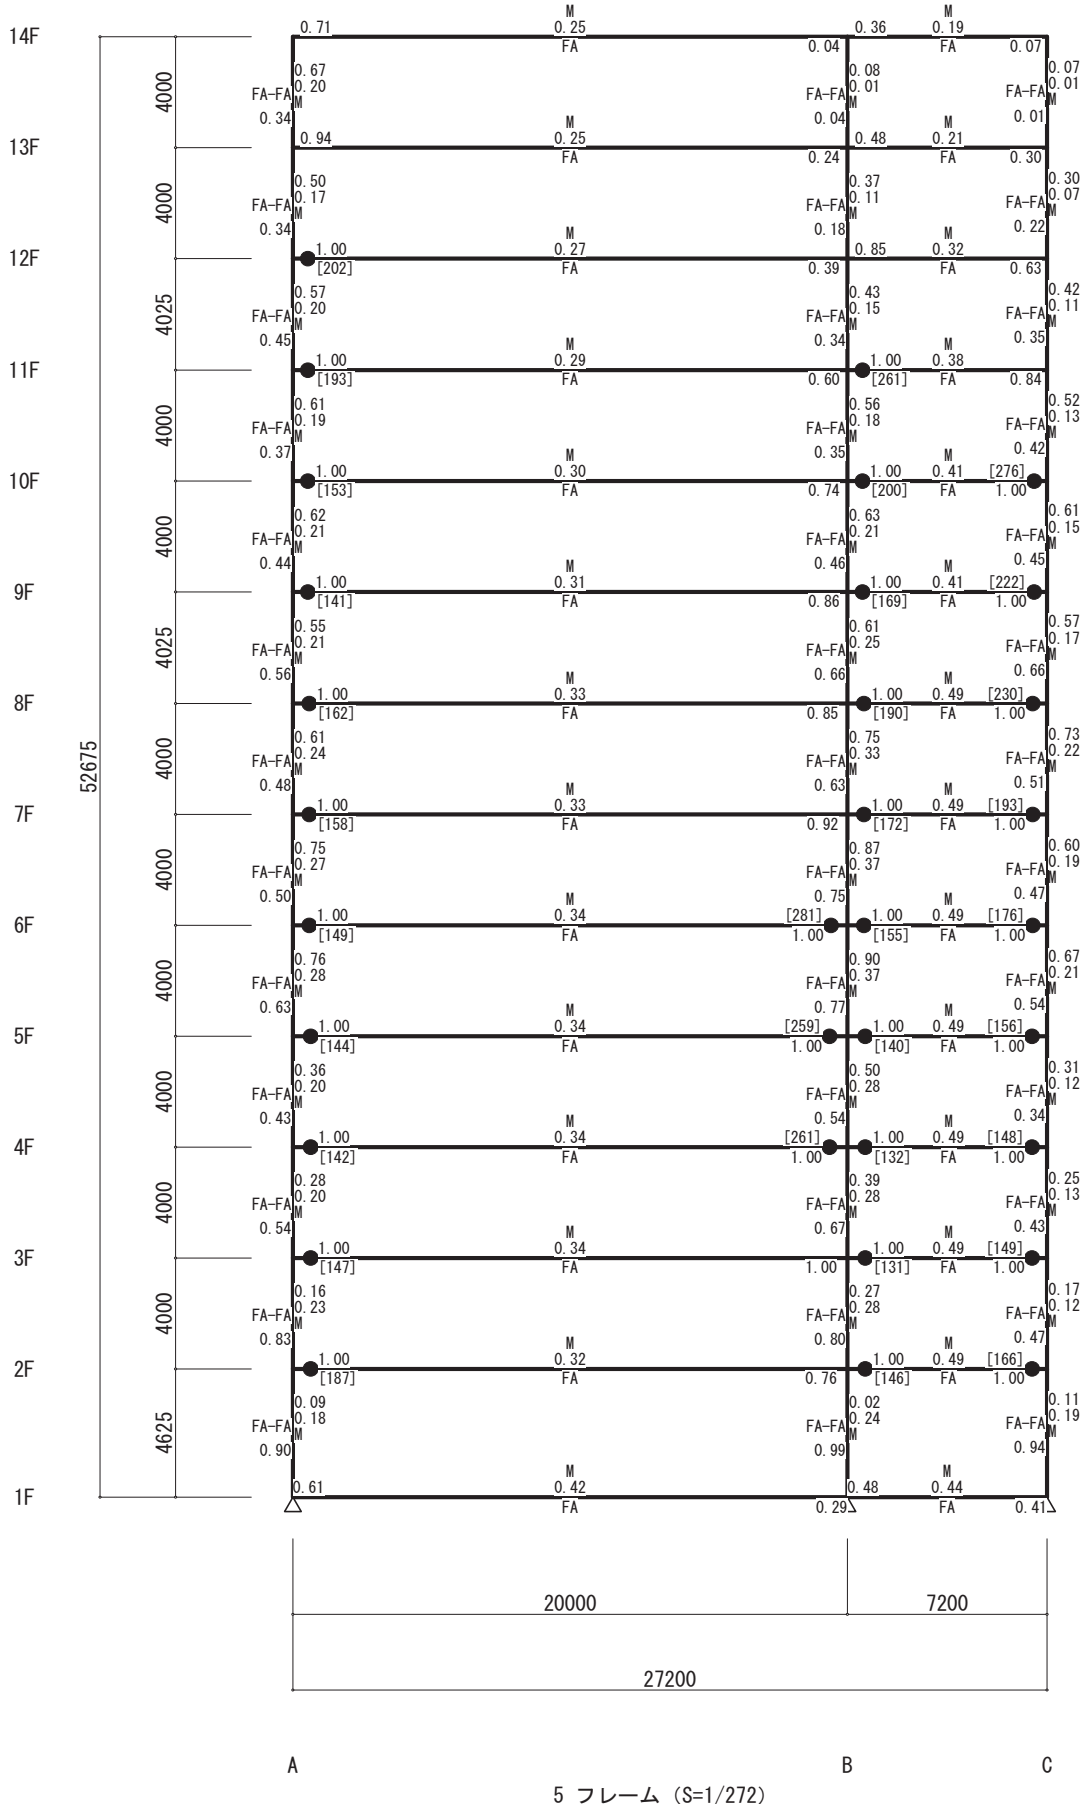

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

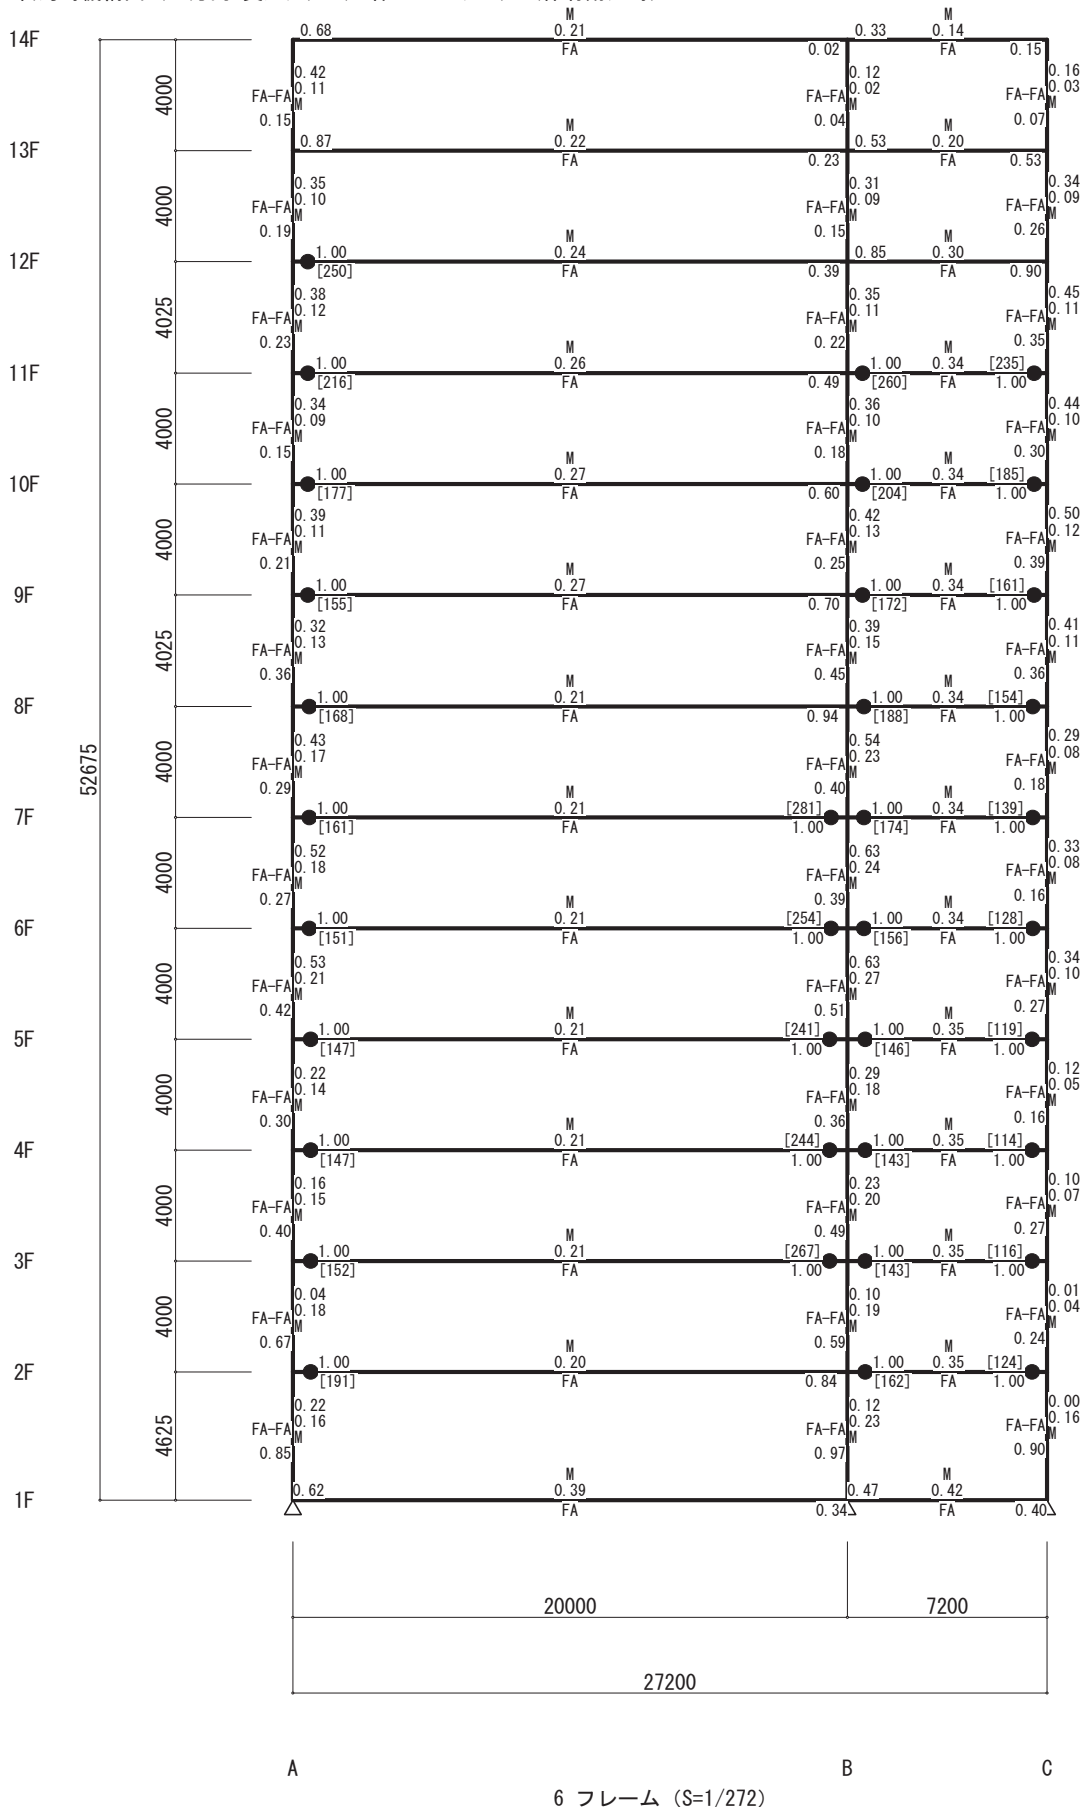

U-5必要保有水平力と判定

U-5. 1耐震性能パラメータと部材ランク

U-5. 1. 1部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①： Ho/D または②： $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
：[*]：充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D ：（柱の内のり長さ／柱のせい）または（ $2 \cdot M/Q \cdot D$ ）
 σo ：最終ステップでの軸方向応力度
 Pt ：引張鉄筋比（%）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No ：RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
：[*]：「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
：（XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
 N/No ：崩壊メカニズム時の軸方向荷重／SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru ：コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
（SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$ ：筋違材の有効細長比（右上り）
 $\lambda e2$ ：筋違材の有効細長比（左上り）
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.048	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.041	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.041	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.047	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}

Y 方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Y 方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y 方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y 方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y 方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
12F	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	26.000	26.000	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	----

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	23.438	23.438	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード*	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	26.316	26.316	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	17.188	17.188	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.85	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.89	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.92	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.10	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.048	1.29	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.84	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.11	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.030	0.80	27.00
		2	3	FA	M	0.020	0.54	27.00
		3	4	FA	M	0.021	0.56	27.00
		4	5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		5	6	FA	M	0.028	0.75	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
5	1F	B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.041	1.10	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.92	27.00
		3	4	FA	M	0.033	0.89	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.27	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.041	1.11	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.90	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.88	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.84	27.00
		5	6	FA	M	0.048	1.29	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.027	0.74	27.00
		2	3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		3	4	FA	M	0.021	0.57	27.00
		4	5	FA	M	0.020	0.54	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.79	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.80	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.82	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.030	0.81	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.07	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.07	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.07	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.030	0.81	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	10F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
3	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
4	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
5	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
6	14F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
3	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
4	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
5	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
6	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	14F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比
b/tf : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外
補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	13F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	1F	6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
B	13F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	7F	2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	4F	2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	3F	5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
C	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	5F	4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
1	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	1F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
2	13F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	7F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	4F	B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
3	13F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	7F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	5F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
4	13F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
5	13F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
6	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	1F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
2	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	6F	B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
3	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
4	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
5	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	2F	C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
6	13F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		B	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		B	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		C	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
A	13F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	10F	5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
B	13F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	12F	4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.00	26.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		2	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	1F	3	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		4	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		5	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
		6	FA-FA	M	23.44	23.44	o	{o}
C	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		2	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		3	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		4	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		5	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
		6	FA-FA	M	26.32	26.32	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	3F	2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		2	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		3	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		4	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		5	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}
		6	FA-FA	M	17.19	17.19	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / \{(1 - N/NE) \cdot M_{cr}\} \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	(x10 ² mm ²)
I	: 断面2次モーメント	(x10 ⁴ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	(x10 ³ mm ³)
σ _y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x 、i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
l _{kx} 、l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	(x10 ³ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	(x10 ³ N)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	(x10 ⁶ N・mm)
N _{crx} 、N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 ³ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10 ⁶ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10 ⁶ N・mm)

X方向正加力時 A7フレーム

階名	軸名	A I	Z _p σ _y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	405.6 112411.2	-624.9 -61.4	20574.5 19111.7	0.97	4088.3 400921.9	0.170 0.002	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	251.7 165342.6	155.0 946.6	21462.7 20574.5	0.98	4089.4 401035.6	0.239 0.002	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	779.1 165342.6	706.7 1760.6	21462.7 20574.5	0.95	4083.2 400424.7	0.450 0.004	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	562.1 165342.6	704.6 1751.9	21462.7 20574.5	0.96	4086.5 400751.8	0.440 0.004	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	915.9 165342.6	465.3 1310.8	21462.7 20574.5	0.95	4080.5 400164.4	0.351 0.003	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	449.1 112411.2	-211.2 449.5	20574.5 19111.7	0.98	4087.8 400880.1	0.132 0.001	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	493.9 89000.1	-455.0 1423.0	19947.6 18066.8	0.97	4087.4 400832.7	0.368 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	584.2 146438.6	197.9 2027.0	21201.5 19738.6	0.97	4086.2 400723.3	0.510 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1358.3 146438.6	232.6 2196.3	21201.5 19738.6	0.95	4069.0 399034.1	0.582 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1145.0 146438.6	233.2 2199.1	21201.5 19738.6	0.95	4075.1 399633.7	0.573 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1569.3 146438.6	232.3 2179.0	21201.5 19738.6	0.94	4061.9 398339.9	0.587 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1190.1 89000.1	-403.4 1616.6	19947.6 18066.8	0.96	4073.9 399515.5	0.449 0.004	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	340.4 87897.9	-487.4 1898.7	19912.0 18019.5	0.98	4088.8 400976.5	0.474 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1156.8 138043.9	340.0 2663.7	21068.6 20122.3	0.95	4074.8 399603.3	0.680 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1935.8 138043.9	341.5 2614.4	21068.6 20122.3	0.93	4047.2 396896.7	0.701 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1726.3 138043.9	341.5 2613.6	21068.6 20122.3	0.94	4056.0 397758.7	0.692 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2153.9 138043.9	330.4 2617.3	21068.6 20122.3	0.93	4037.0 395894.6	0.711 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1998.5 87897.9	-490.0 1851.8	19912.0 18019.5	0.94	4044.4 396619.8	0.548 0.005	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	73.7 94391.3	-604.5 2285.5	23535.7 21472.2	0.99	4777.2 468479.8	0.477 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1740.1 152243.7	290.6 3242.1	25083.4 24309.6	0.94	4749.2 465734.6	0.718 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2524.0 152243.7	247.7 3249.5	25083.4 24309.6	0.93	4718.2 462698.9	0.748 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2318.1 152243.7	247.7 3249.5	25083.4 24309.6	0.93	4727.5 463604.5	0.740 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2748.6 152243.7	293.6 3255.9	25083.4 24309.6	0.93	4707.2 461623.4	0.756 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2927.6 94391.3	-592.3 2312.4	23535.7 21472.2	0.93	4697.8 460700.7	0.603 0.005	OK
9F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2320.7 152243.7	718.2 3195.2	25083.4 24051.6	0.92	4727.3 463593.6	0.724 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3112.5 152243.7	867.4 3223.1	25083.4 24051.6	0.91	4687.5 459686.3	0.756 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2913.0 152243.7	867.4 3223.0	25083.4 24051.6	0.91	4698.6 460778.5	0.749 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3349.2 152243.7	718.5 3190.8	25083.4 24051.6	0.91	4673.3 458297.3	0.760 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3861.7 94391.3	-176.7 2330.8	23535.7 20956.3	0.91	4639.1 454941.1	0.645 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	2892.3 164862.1	1967.4 2652.4	25307.1 24009.3	0.88	4699.7 460887.6	0.620 0.006	OK
8F	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3698.2 143813.9	1487.0 2546.5	24917.8 24009.3	0.87	4650.6 456064.0	0.632 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3511.2 143813.9	1486.5 2546.6	24917.8 24009.3	0.88	4663.0 457288.0	0.625 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	3959.3 164862.1	1966.3 2652.5	25307.1 24009.3	0.87	4632.0 454248.3	0.657 0.006	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	4803.8 116717.4	1166.3 1784.7	24268.9 21932.9	0.83	4563.5 447526.9	0.543 0.004	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	4078.6 233637.8	2105.6 3137.7	21192.9 20376.9	0.89	4624.6 453516.4	0.784 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4287.3 177171.3	1350.0 2059.7	21041.8 20376.9	0.87	4599.4 451042.8	0.588 0.005	OK
7F	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4116.8 177171.3	1350.1 2060.3	21041.8 20376.9	0.87	4620.1 453072.9	0.581 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	3975.5 233637.8	2106.6 3135.9	21192.9 20376.9	0.89	4636.6 454692.5	0.707 0.007	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	6399.0 185054.3	1275.3 2267.2	21124.9 19545.9	0.85	4273.5 419083.5	0.740 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	5260.5 222499.1	2540.7 2860.2	21192.9 20376.9	0.85	4465.2 437882.9	0.773 0.007	OK
6F	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4874.1 162844.4	1787.4 2209.8	20875.6 20376.9	0.84	4521.7 443429.3	0.634 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4721.7 162844.4	1787.3 2209.7	20875.6 20376.9	0.85	4542.8 445500.5	0.627 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	3993.1 222499.1	2529.5 2858.6	21192.9 20376.9	0.87	4634.5 454493.5	0.719 0.006	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	7996.4 177171.3	1668.5 2035.3	21041.8 19545.9	0.81	3941.4 386515.9	0.763 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	6437.8 202484.8	3150.9 2382.9	21192.9 19878.3	0.84	4266.3 418377.6	0.888 0.008	OK
5F	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	6437.8 202484.8	3150.9 2382.9	21192.9 19878.3	0.84	4266.3 418377.6	0.888 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5456.7 138951.1	2508.2 1686.2	20543.2 19878.3	0.83	4434.8 434905.7	0.722 0.006	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5323.7 138951.1	2508.3 1686.4	20543.2 19878.3	0.84	4455.5 436936.8	0.716 0.006	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	4008.9 202484.8	3190.9 2385.3	21192.9 19878.3	0.88	4632.7 454314.7	0.789 0.007	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	9594.1 162844.4	2456.5 1567.0	20875.6 19213.4	0.80	3535.5 346713.0	0.929 0.007	OK
4F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7627.5 312598.2	4237.5 1774.9	30970.2 29137.2	0.89	7484.9 734022.7	0.736 0.006	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	6043.2 214777.1	3355.5 995.0	30196.9 29137.2	0.89	7730.1 758066.8	0.585 0.004	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	5930.4 214777.1	3354.9 994.9	30196.9 29137.2	0.89	7745.4 759565.4	0.582 0.004	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	4020.5 312598.2	4235.6 1733.8	30970.2 29137.2	0.92	7960.6 780664.7	0.623 0.005	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11215.1 230267.2	3366.9 787.4	30408.8 27865.6	0.86	6719.7 658976.9	0.778 0.005	OK
3F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	8821.4 288302.1	5355.3 634.2	30970.2 28713.4	0.90	7262.6 712220.3	0.919 0.008	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6633.5 200799.0	4469.1 107.6	29984.9 28713.4	0.91	7645.4 749759.5	0.746 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6540.5 200799.0	4470.6 108.1	29984.9 28713.4	0.91	7659.3 751119.4	0.743 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4034.6 288302.1	5340.8 639.4	30970.2 28713.4	0.93	7959.3 780539.1	0.762 0.007	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	12838.0 214777.1	4497.3 -169.2	30196.9 27441.8	0.88	6277.8 615638.7	0.986 0.007	OK
2F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10015.4 288302.1	6457.7 -479.0	30970.2 28713.4	0.91	7008.0 687251.1	1.099 0.009	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7220.8 200799.0	5741.4 -1043.7	29984.9 28713.4	0.92	7553.3 740726.9	0.926 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7145.2 200799.0	5735.2 -1044.7	29984.9 28713.4	0.92	7565.6 741931.5	0.923 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4041.1 288302.1	6893.0 -533.2	30970.2 28713.4	0.95	7958.7 780480.1	0.952 0.009	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	14454.3 230267.2	5419.7 -1286.8	30408.8 27441.8	0.90	5778.4 566667.2	1.169 0.010	NG
1F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	11222.8 290738.4	6709.6 -1454.5	30970.2 30209.4	0.92	6717.7 658784.6	1.163 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7808.4 254392.0	7396.5 -2362.9	30699.5 30209.4	0.94	7453.3 730921.6	1.140 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7739.0 254392.0	7410.2 -2357.8	30699.5 30209.4	0.94	7465.5 732119.5	1.139 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	4024.5 290738.4	7879.4 -2041.0	30970.2 30209.4	0.96	7960.2 780629.3	1.072 0.010	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	16044.6 254392.0	5277.5 -2031.2	30699.5 29964.3	0.92	5232.9 513168.4	1.174 0.010	NG

X 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	546.8 122301.0	-579.7 -10.3	20783.5 20783.5	0.97	4086.7 400770.8	0.164 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	468.9 169560.9	223.3 1041.6	21514.9 21305.9	0.97	4087.6 400859.7	0.269 0.003	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1010.5 169560.9	683.0 1846.9	21514.9 21305.9	0.95	4078.5 399959.6	0.478 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	798.3 169560.9	694.7 1899.0	21514.9 21305.9	0.95	4082.8 400390.7	0.482 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	1139.4 169560.9	584.7 1532.6	21514.9 21253.7	0.94	4075.3 399648.2	0.409 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	563.9 122301.0	-147.8 631.7	20783.5 20783.5	0.97	4086.5 400749.4	0.178 0.002	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	673.3 95917.6	-403.5 1532.2	20156.6 19947.6	0.97	4085.0 400597.4	0.399 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	912.3 153590.6	252.2 2139.5	21305.9 20783.5	0.96	4080.6 400171.7	0.547 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1711.2 153590.6	263.9 2208.8	21305.9 20888.0	0.94	4056.6 397817.0	0.596 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1494.1 153590.6	260.0 2193.1	21305.9 20783.5	0.94	4064.6 398598.7	0.583 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1812.1 153590.6	283.2 2278.9	21305.9 20783.5	0.94	4052.5 397417.7	0.617 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1346.6 95917.6	-359.7 1676.4	20156.6 19947.6	0.95	4069.4 399069.6	0.464 0.004	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	623.7 94729.8	-501.2 1834.6	20122.3 19912.0	0.97	4085.7 400669.7	0.470 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1559.8 151688.6	328.1 2601.5	21278.9 20963.5	0.94	4062.3 398373.3	0.680 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2431.9 151688.6	337.0 2582.9	21278.9 20963.5	0.93	4022.4 394462.3	0.712 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2208.8 151688.6	339.1 2587.9	21278.9 20963.5	0.93	4034.3 395625.8	0.704 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	2496.1 151688.6	320.5 2559.3	21278.9 20858.3	0.93	4018.8 394106.7	0.710 0.006	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	2152.1 94729.8	-494.8 1808.9	20122.3 19912.0	0.95	4037.1 395903.4	0.536 0.005	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	461.8 101453.5	-649.3 2304.7	23793.7 23793.7	0.98	4775.2 468291.0	0.492 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2210.5 166929.3	249.0 3264.0	25341.3 25083.4	0.94	4732.0 464047.2	0.738 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	3161.0 166929.3	204.5 3261.2	25341.3 25083.4	0.93	4684.7 459410.2	0.771 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2925.0 166929.3	202.2 3258.8	25341.3 25083.4	0.93	4698.0 460714.8	0.762 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	3179.1 166929.3	248.9 3275.7	25341.3 25083.4	0.93	4683.6 459306.2	0.774 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	3072.8 101453.5	-634.2 2330.5	23793.7 23793.7	0.94	4689.8 459909.8	0.600 0.005	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	299.6 101453.5	-272.3 2371.6	23793.7 23535.7	0.98	4776.4 468403.2	0.499 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	2862.7 159333.0	632.8 3242.9	25212.4 25083.4	0.92	4701.3 461042.3	0.750 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3892.0 159333.0	785.5 3273.1	25212.4 25083.4	0.90	4636.9 454727.7	0.789 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3643.0 159333.0	785.9 3275.5	25212.4 25083.4	0.91	4654.3 456432.2	0.781 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	3866.3 159333.0	637.8 3241.4	25212.4 24954.4	0.91	4638.8 454908.9	0.786 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	3998.0 101453.5	-256.4 2383.6	23793.7 23535.7	0.91	4629.2 453968.0	0.643 0.005	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	132.3 126553.6	1153.1 1851.5	24528.4 23749.8	0.97	4777.1 468468.8	0.383 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3509.6 177162.8	1972.1 2732.8	25501.8 25047.6	0.88	4663.1 457298.1	0.653 0.006	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4618.8 150358.3	1482.5 2624.1	25047.6 25177.3	0.86	4579.7 449110.4	0.673 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4360.2 150358.3	1481.4 2623.6	25047.6 25177.3	0.87	4601.2 451219.2	0.664 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4559.5 177162.8	1957.3 2729.3	25501.8 25047.6	0.86	4584.7 449604.3	0.688 0.006	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	4933.7 126553.6	1164.2 1864.6	24528.4 23749.8	0.84	4551.8 446378.0	0.549 0.004	OK
7F	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4694.8 245634.4	2088.2 3128.1	21192.9 21192.9	0.88	4546.5 445859.3	0.801 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5303.5 185054.3	1327.2 2058.4	21124.9 21192.9	0.86	4458.6 437240.0	0.626 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5066.0 185054.3	1327.4 2059.5	21124.9 21192.9	0.86	4494.2 440727.6	0.616 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4654.0 245634.4	2082.0 3140.8	21192.9 21192.9	0.89	4552.0 446399.9	0.802 0.007	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	6478.8 193475.5	1253.4 2270.4	21192.9 20543.2	0.86	4258.6 417627.3	0.730 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5862.6 233637.8	2538.5 2878.3	21192.9 21192.9	0.85	4368.5 428399.3	0.793 0.007	OK
6F	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5979.9 177171.3	1773.5 2234.4	21041.8 21192.9	0.84	4348.4 426431.4	0.681 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5770.9 177171.3	1773.2 2234.1	21041.8 21192.9	0.84	4383.9 429909.6	0.672 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	4757.6 233637.8	2513.4 2884.0	21192.9 21192.9	0.87	4537.9 445018.4	0.749 0.006	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	8024.7 193475.5	1655.1 2063.6	21192.9 20376.9	0.82	3934.8 385874.1	0.755 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	7056.2 212138.3	3137.3 2385.3	21192.9 21041.8	0.84	4145.8 406560.7	0.895 0.008	OK
5F	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6675.7 150187.6	2544.7 1694.6	20709.4 21041.8	0.82	4221.2 413960.4	0.774 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6490.2 150187.6	2544.8 1694.9	20709.4 21041.8	0.83	4256.5 417419.1	0.765 0.006	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	4879.4 212138.3	3232.4 2392.0	21192.9 20875.6	0.87	4521.0 443356.3	0.824 0.007	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	9583.9 162844.4	2499.9 1576.1	20875.6 20044.5	0.80	3538.3 346991.7	0.916 0.007	OK
4F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	8256.3 340100.2	4280.6 1781.4	30970.2 30832.7	0.89	7371.9 722935.1	0.747 0.006	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7369.4 230267.2	3392.1 953.9	30408.8 30832.7	0.89	7528.8 738319.5	0.623 0.005	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7209.3 230267.2	3392.0 953.7	30408.8 30832.7	0.89	7555.2 740911.0	0.618 0.005	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	4999.6 340100.2	4271.6 1688.3	30970.2 30832.7	0.92	7860.6 770860.6	0.649 0.006	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	11170.8 266732.2	3399.1 746.7	30832.7 29561.1	0.88	6730.9 660075.5	0.759 0.005	OK
3F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	9467.3 312598.2	5406.9 584.8	30970.2 30408.8	0.90	7128.9 699105.8	0.930 0.008	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8071.4 214777.1	4514.5 70.8	30196.9 30620.7	0.90	7406.1 726286.0	0.787 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	7935.7 214777.1	4513.4 70.9	30196.9 30408.8	0.90	7430.6 728696.9	0.782 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	5128.5 312598.2	5397.8 601.4	30970.2 30408.8	0.93	7845.8 769410.5	0.795 0.007	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	12770.5 230267.2	4579.7 -201.4	30408.8 29137.2	0.89	6297.4 617559.1	0.967 0.007	OK
2F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	10714.1 312598.2	6495.8 -528.8	30970.2 30620.7	0.91	6844.1 671173.6	1.106 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8792.1 214777.1	6039.8 -1112.6	30196.9 30620.7	0.92	7268.5 712793.7	1.001 0.008	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8673.7 214777.1	6050.3 -1112.5	30196.9 30620.7	0.92	7291.9 715089.7	0.998 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	5264.4 312598.2	7171.5 -624.8	30970.2 30408.8	0.94	7829.8 767843.4	1.016 0.009	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	14385.4 230267.2	5540.6 -1373.6	30408.8 29137.2	0.91	5800.9 568873.0	1.151 0.010	NG
1F	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	12022.3 304599.5	6540.8 -1460.7	30970.2 30944.5	0.92	6507.4 638153.4	1.160 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	9536.4 254392.0	7056.3 -2627.7	30699.5 30944.5	0.94	7114.0 697649.7	1.156 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	9416.5 254392.0	7079.9 -2640.6	30699.5 30944.5	0.94	7139.8 700170.9	1.155 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	5392.0 304599.5	7789.7 -2284.2	30970.2 30822.0	0.95	7814.4 766333.3	1.103 0.010	NG
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	16013.3 265710.9	5288.2 -2133.0	30822.0 30209.4	0.93	5243.9 514247.4	1.170 0.010	NG

X方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	38.9 34040.0	-2.2 157.0	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132087.9	0.119 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	225.0 44623.3	264.4 417.3	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 131995.8	0.318 0.003	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	217.5 45823.0	413.8 544.6	9036.8 9005.5	0.94	1346.0 132002.0	0.406 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	170.7 43470.1	435.3 628.2	8974.2 8974.2	0.95	1346.4 132036.1	0.462 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	278.7 41293.9	328.1 539.9	8911.5 8942.9	0.93	1345.5 131944.9	0.408 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	220.3 34040.0	79.2 272.1	8661.0 8911.5	0.95	1346.0 131999.6	0.218 0.002	OK
12F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	470.8 43470.1	280.8 722.8	8974.2 8911.5	0.93	1342.7 131674.7	0.556 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	486.6 45823.0	289.8 809.1	9036.8 8942.9	0.93	1342.4 131646.4	0.619 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	405.0 41293.9	297.9 794.9	8911.5 8911.5	0.93	1343.8 131782.9	0.601 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	467.8 37404.6	274.3 722.8	8786.3 8848.9	0.92	1342.8 131680.1	0.555 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	556.8 25248.2	20.8 480.5	8222.5 8786.3	0.92	1341.0 131508.9	0.404 0.004	OK
11F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	700.0 44070.7	715.5 1024.8	8990.6 8896.1	0.89	1337.6 131171.0	0.769 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	751.3 45255.5	1150.6 1184.0	9022.2 8927.6	0.87	1336.1 131031.4	0.864 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	649.0 42931.8	720.2 1012.8	8959.1 8896.1	0.89	1338.9 131300.1	0.756 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	625.5 40782.6	412.4 862.0	8896.1 8833.1	0.91	1339.5 131356.5	0.661 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	898.2 29415.7	60.7 550.8	8454.9 8770.0	0.90	1331.5 130576.5	0.487 0.004	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	829.1 45823.0	705.4 1252.4	9036.8 8911.5	0.89	1333.8 130800.8	0.940 0.010	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1015.2 45823.0	1143.3 1305.1	9036.8 8942.9	0.86	1327.2 130156.6	0.966 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1003.8 45823.0	711.0 1260.3	9036.8 8911.5	0.88	1327.7 130199.5	0.959 0.010	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	792.5 45823.0	399.5 1067.6	9036.8 8848.9	0.91	1334.9 130912.1	0.823 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1308.5 35662.9	36.3 685.4	8723.6 8786.3	0.90	1314.2 128877.4	0.625 0.005	OK
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	963.4 45823.0	819.3 1228.8	9036.8 8911.5	0.88	1329.2 130348.6	0.927 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1281.0 45823.0	1195.1 1291.3	9036.8 8942.9	0.84	1315.5 129010.9	0.971 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1358.0 45823.0	837.4 1233.1	9036.8 8911.5	0.86	1311.7 128629.4	0.959 0.010	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	953.4 45823.0	554.6 1047.7	9036.8 8848.9	0.89	1329.6 130384.7	0.814 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1713.4 35662.9	174.8 687.0	8723.6 8786.3	0.86	1290.8 126580.9	0.659 0.005	OK
8F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	1112.1 44070.7	759.0 1117.6	8990.6 8959.1	0.87	1323.3 129769.8	0.862 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1554.0 45255.5	951.7 1255.1	9022.2 8990.6	0.84	1300.7 127558.3	0.981 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 544	1709.6 42931.8	761.3 1110.4	8959.1 8959.1	0.83	1291.0 126605.5	0.905 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	551 558	1099.0 41836.5	555.6 889.7	8927.6 8896.1	0.87	1323.8 129824.0	0.713 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2099.9 30724.5	250.3 539.1	8517.9 8580.9	0.81	1262.6 123814.5	0.594 0.004	OK
7F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	1344.3 83074.4	847.9 1216.4	12050.7 12082.3	0.89	2157.7 211594.1	0.615 0.006	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	1873.6 87395.4	1110.3 1542.1	12113.9 12145.5	0.87	2125.3 208421.0	0.783 0.007	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 548	2075.7 81033.0	855.7 1229.3	12019.1 12113.9	0.86	2110.1 206934.4	0.670 0.006	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 562	1232.3 73576.3	597.6 925.5	11892.7 12050.7	0.89	2163.1 212131.5	0.487 0.004	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	2488.4 48192.7	221.7 489.4	11260.9 11387.2	0.83	2074.4 203425.7	0.418 0.002	OK
6F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	1596.2 77169.8	987.7 1105.1	11955.9 12019.1	0.86	2143.6 210214.1	0.578 0.005	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	2201.9 81033.0	1249.3 1338.7	12019.1 12050.7	0.84	2099.9 205928.6	0.711 0.007	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 569	2441.4 73576.3	994.3 1110.3	11892.7 12019.1	0.83	2078.8 203857.3	0.639 0.005	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 583	1352.9 67103.5	731.2 870.1	11766.4 11955.9	0.87	2157.2 211550.7	0.467 0.004	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	2871.8 44717.0	347.3 517.1	11134.5 11260.9	0.79	2035.3 199597.4	0.457 0.003	OK
5F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	1827.0 67103.5	1184.3 959.0	11766.4 11829.6	0.85	2128.6 208742.7	0.628 0.006	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	2515.0 73576.3	1392.1 1206.1	11892.7 11892.7	0.83	2071.8 203177.5	0.756 0.007	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	639 611	2795.6 64182.7	1190.1 966.2	11703.2 11829.6	0.81	2043.5 200401.5	0.699 0.006	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	653 625	1457.3 61448.6	983.3 721.4	11640.0 11766.4	0.87	2151.6 211004.5	0.523 0.005	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	3241.7 38805.5	678.4 363.5	10881.7 11008.1	0.78	1992.4 195385.3	0.561 0.003	OK
4F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	2069.9 107910.2	1534.6 763.9	20470.0 20574.5	0.90	4041.1 396293.2	0.444 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	2839.7 117199.7	1805.3 1066.8	20679.0 20783.5	0.88	3997.8 392047.2	0.534 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	3159.9 103674.2	1544.7 772.9	20365.5 20574.5	0.87	3975.8 389889.0	0.494 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 681	1561.7 95917.6	1271.9 468.7	20156.6 20574.5	0.91	4062.2 398366.7	0.366 0.003	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	3613.7 56314.6	890.6 27.5	18484.8 18902.7	0.87	3940.5 386435.6	0.398 0.002	OK
3F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	2312.4 95917.6	2008.7 390.3	20156.6 20365.5	0.91	4028.9 395099.1	0.571 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	3167.2 103674.2	2233.5 624.4	20365.5 20574.5	0.89	3975.2 389837.2	0.656 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	3528.4 95917.6	2006.0 395.3	20156.6 20365.5	0.89	3947.5 387119.8	0.626 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 738	1669.8 82804.7	1787.3 163.1	19738.6 20156.6	0.92	4058.2 397974.1	0.496 0.004	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	3985.9 50267.5	1409.8 -190.0	18066.8 18484.8	0.88	3908.1 383257.9	0.549 0.004	OK
2F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	2519.2 103674.2	2266.7 -81.6	20365.5 20365.5	0.92	4017.4 393976.6	0.649 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	3479.0 112411.2	2614.5 200.4	20574.5 20574.5	0.91	3951.5 387509.1	0.766 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	3890.8 95917.6	2308.7 -65.3	20156.6 20365.5	0.90	3916.7 384099.6	0.724 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 709	1778.6 82804.7	1940.0 -352.7	19738.6 20365.5	0.94	4053.9 397552.8	0.546 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	4349.5 50267.5	1602.1 -721.1	18066.8 18484.8	0.92	3873.4 379853.2	0.635 0.004	OK
1F	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	2656.4 104550.3	3978.9 -402.9	20387.7 20387.7	0.93	4009.3 393179.0	1.057 0.010	NG
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	3769.4 109534.8	3891.5 -228.8	20508.5 20508.5	0.91	3927.4 385144.2	1.083 0.010	NG
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	723 690	4261.7 99898.5	3849.9 -424.5	20266.9 20508.5	0.91	3882.1 380702.1	1.103 0.010	NG
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	739 706	1921.4 95550.4	4009.2 -580.5	20146.1 20387.7	0.94	4047.9 396959.1	1.035 0.010	NG
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	4732.2 77547.4	3790.3 -995.5	19542.0 19542.0	0.91	3833.6 375948.4	1.139 0.010	NG

X 方向正加力時 17F～L

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	405.6 67656.5	-481.9 -817.6	20574.5 19111.7	0.94	4088.3 400921.9	0.210 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	546.8 122301.0	367.4 602.4	20783.5 20783.5	0.95	4086.7 400770.8	0.166 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	38.9 41293.9	17.7 19.6	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132087.9	0.019 0.000	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	493.9 50267.5	-315.4 -238.4	19947.6 18066.8	0.91	4087.4 400832.7	0.098 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	673.3 89000.1	311.2 243.5	20156.6 19947.6	0.92	4085.0 400597.4	0.104 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	340.4 49645.0	-383.6 -427.1	19912.0 18019.5	0.92	4088.8 400976.5	0.116 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	623.7 87897.9	274.3 283.2	20122.3 19912.0	0.92	4085.7 400669.7	0.095 0.001	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	73.7 57301.2	-406.5 -361.7	23535.7 21472.2	0.97	4777.2 468479.8	0.086 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	461.8 101453.5	258.8 308.6	23793.7 23793.7	0.94	4775.2 468291.0	0.080 0.001	OK
9F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	299.6 94391.3	283.4 371.8	23793.7 23535.7	0.95	4776.4 468403.2	0.087 0.001	OK
8F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	132.3 100197.1	378.2 438.3	24528.4 23749.8	0.97	4777.1 468468.8	0.094 0.001	OK

X 方向正加力時 27F～L

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	251.7 112411.2	-840.1 -1480.9	21462.7 20574.5	0.96	4089.4 401035.6	0.362 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	468.9 153590.6	845.4 1342.2	21514.9 21305.9	0.95	4087.6 400859.7	0.336 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	225.0 43470.1	237.2 284.4	9005.5 8974.2	0.93	1346.0 131995.8	0.223 0.002	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	584.2 82804.7	-596.7 -494.3	21201.5 19738.6	0.92	4086.2 400723.3	0.165 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	912.3 122301.0	641.7 546.0	21305.9 20783.5	0.92	4080.6 400171.7	0.189 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	470.8 41293.9	198.3 202.0	8974.2 8911.5	0.89	1342.7 131674.7	0.188 0.002	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1156.8 94729.8	-639.3 -752.6	21068.6 20122.3	0.90	4074.8 399603.3	0.225 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1559.8 131901.8	610.1 703.2	21278.9 20963.5	0.90	4062.3 398373.3	0.231 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	700.0 40782.6	210.8 206.7	8990.6 8896.1	0.87	1337.6 131171.0	0.217 0.002	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1740.1 118181.0	-656.6 -721.2	25083.4 24309.6	0.88	4749.2 465734.6	0.207 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2210.5 152243.7	630.0 729.6	25341.3 25083.4	0.89	4732.0 464047.2	0.226 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	829.1 41293.9	206.8 174.0	9036.8 8911.5	0.87	1333.8 130800.8	0.229 0.002	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2320.7 109339.0	-635.8 -667.2	25083.4 24051.6	0.86	4727.3 463593.6	0.219 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	2862.7 152243.7	658.8 772.0	25212.4 25083.4	0.87	4701.3 461042.3	0.258 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	963.4 41293.9	210.2 194.1	9036.8 8911.5	0.85	1329.2 130348.6	0.244 0.002	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	2892.3 107985.0	-536.1 -619.2	25307.1 24009.3	0.85	4699.7 460887.6	0.233 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3509.6 150358.3	782.1 849.5	25501.8 25047.6	0.85	4663.1 457298.1	0.295 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	1112.1 42931.8	245.9 237.2	8990.6 8959.1	0.84	1323.3 129769.8	0.282 0.002	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	4078.6 128929.9	-605.4 -623.7	21192.9 20376.9	0.82	4624.6 453516.4	0.309 0.001	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4694.8 202484.8	854.3 884.2	21192.9 21192.9	0.85	4546.5 445859.3	0.380 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	1344.3 85193.8	385.1 450.4	12050.7 12082.3	0.88	2157.7 211594.1	0.296 0.002	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	5260.5 128929.9	-602.7 -543.7	21192.9 20376.9	0.81	4465.2 437882.9	0.363 0.001	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5862.6 193475.5	881.2 866.4	21192.9 21192.9	0.83	4368.5 428399.3	0.431 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	1596.2 81033.0	356.6 368.6	11955.9 12019.1	0.86	2143.6 210214.1	0.281 0.002	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	6437.8 104603.9	-435.1 -529.7	21192.9 19878.3	0.77	4266.3 418377.6	0.414 0.001	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	7056.2 177171.3	708.1 831.4	21192.9 21041.8	0.82	4145.8 406560.7	0.480 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	1827.0 70228.2	295.9 340.5	11766.4 11829.6	0.85	2128.6 208742.7	0.291 0.002	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7627.5 156602.3	-586.6 -688.1	30970.2 29137.2	0.80	7484.9 734022.7	0.332 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	8256.3 266732.2	932.1 1039.0	30970.2 30832.7	0.83	7371.9 722935.1	0.377 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	2069.9 112411.2	377.9 434.8	20470.0 20574.5	0.87	4041.1 396293.2	0.196 0.001	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	8821.4 139786.2	-562.7 -546.3	30970.2 28713.4	0.75	7262.6 712220.3	0.363 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	9467.3 230267.2	846.0 826.9	30970.2 30408.8	0.80	7128.9 699105.8	0.398 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	2312.4 103674.2	315.3 329.0	20156.6 20365.5	0.85	4028.9 395099.1	0.185 0.001	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10015.4 139786.2	-353.0 -607.3	30970.2 28713.4	0.79	7008.0 687251.1	0.412 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	10714.1 247495.5	794.9 812.3	30970.2 30620.7	0.79	6844.1 671173.6	0.433 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	2519.2 103674.2	318.5 292.6	20365.5 20365.5	0.85	4017.4 393976.6	0.192 0.001	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	11222.8 215647.4	-405.9 -897.1	30970.2 30209.4	0.83	6717.7 658784.6	0.468 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	12022.3 277802.4	198.7 613.8	30970.2 30944.5	0.86	6507.4 638153.4	0.456 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	2656.4 104550.3	3.9 73.7	20387.7 20387.7	0.92	4009.3 393179.0	0.147 0.000	OK

X 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	779.1 112411.2	-849.0 -1505.5	21462.7 20574.5	0.93	4083.2 400424.7	0.384 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1010.5 153590.6	734.6 1196.4	21514.9 21305.9	0.93	4078.5 399959.6	0.323 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	217.5 44623.3	158.1 177.3	9036.8 9005.5	0.93	1346.0 132002.0	0.148 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1358.3 82804.7	-634.3 -533.0	21201.5 19738.6	0.88	4069.0 399034.1	0.208 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1711.2 127742.6	507.4 417.2	21305.9 20888.0	0.89	4056.6 397817.0	0.194 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	486.6 42361.1	126.3 135.4	9036.8 8942.9	0.90	1342.4 131646.4	0.146 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1935.8 94729.8	-659.0 -761.5	21068.6 20122.3	0.87	4047.2 396896.7	0.261 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2431.9 131901.8	494.4 593.2	21278.9 20963.5	0.88	4022.4 394462.3	0.245 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	751.3 41836.5	141.3 130.5	9022.2 8927.6	0.87	1336.1 131031.4	0.177 0.001	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2524.0 118181.0	-669.5 -753.1	25083.4 24309.6	0.86	4718.2 462698.9	0.243 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	3161.0 152243.7	511.9 591.2	25341.3 25083.4	0.87	4684.7 459410.2	0.235 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1015.2 42361.1	133.0 75.4	9036.8 8942.9	0.88	1327.2 130156.6	0.202 0.001	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3112.5 109339.0	-662.6 -729.8	25083.4 24051.6	0.84	4687.5 459686.3	0.261 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3892.0 152243.7	529.1 602.2	25212.4 25083.4	0.85	4636.9 454727.7	0.265 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1281.0 42361.1	131.6 90.0	9036.8 8942.9	0.85	1315.5 129010.9	0.229 0.001	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3698.2 107985.0	-602.3 -716.0	24917.8 24009.3	0.83	4650.6 456064.0	0.283 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4618.8 157359.8	567.6 627.0	25047.6 25177.3	0.84	4579.7 449110.4	0.298 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1554.0 44070.7	134.5 114.1	9022.2 8990.6	0.83	1300.7 127558.3	0.258 0.001	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4287.3 128929.9	-678.6 -806.6	21041.8 20376.9	0.83	4599.4 451042.8	0.353 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5303.5 202484.8	594.0 690.9	21124.9 21192.9	0.85	4458.6 437240.0	0.375 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	1873.6 89683.5	213.3 258.5	12113.9 12145.5	0.87	2125.3 208421.0	0.259 0.001	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4874.1 128929.9	-682.0 -728.4	20875.6 20376.9	0.81	4521.7 443429.3	0.366 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5979.9 193475.5	609.2 679.8	21041.8 21192.9	0.83	4348.4 426431.4	0.404 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	2201.9 83074.4	189.7 203.2	12019.1 12050.7	0.84	2099.9 205928.6	0.263 0.001	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5456.7 104603.9	-538.7 -699.1	20543.2 19878.3	0.80	4434.8 434905.7	0.395 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6675.7 177171.3	515.7 651.3	20709.4 21041.8	0.83	4221.2 413960.4	0.437 0.002	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	2515.0 73576.3	157.5 186.7	11892.7 11892.7	0.83	2071.8 203177.5	0.285 0.001	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	6043.2 156602.3	-685.9 -860.5	30196.9 29137.2	0.82	7730.1 758066.8	0.298 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7369.4 266732.2	637.1 801.5	30408.8 30832.7	0.85	7528.8 738319.5	0.328 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	2839.7 122301.0	199.7 240.9	20679.0 20783.5	0.86	3997.8 392047.2	0.189 0.001	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6633.5 139786.2	-666.3 -702.5	29984.9 28713.4	0.79	7645.4 749759.5	0.302 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8071.4 247495.5	613.3 688.3	30196.9 30620.7	0.83	7406.1 726286.0	0.340 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	3167.2 112411.2	165.6 187.3	20365.5 20574.5	0.84	3975.2 389837.2	0.195 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7220.8 139786.2	-588.1 -713.5	29984.9 28713.4	0.79	7553.3 740726.9	0.325 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8792.1 247495.5	563.7 695.1	30196.9 30620.7	0.83	7268.5 712793.7	0.365 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	3479.0 112411.2	172.4 179.8	20574.5 20574.5	0.83	3951.5 387509.1	0.207 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7808.4 215647.4	-465.8 -798.4	30699.5 30209.4	0.85	7453.3 730921.6	0.345 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	9536.4 277802.4	317.8 704.9	30699.5 30944.5	0.87	7114.0 697649.7	0.388 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	3769.4 109534.8	16.4 105.4	20508.5 20508.5	0.89	3927.4 385144.2	0.208 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	450.3 112411.2	207.1 -455.7	20574.5 19111.7	0.98	4087.8 400879.0	0.133 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	915.0 165342.6	-470.5 -1321.1	21462.7 20574.5	0.95	4080.6 400166.1	0.353 0.003	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	562.0 165342.6	-704.2 -1760.5	21462.7 20574.5	0.96	4086.5 400751.9	0.442 0.004	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	780.4 165342.6	-706.6 -1770.1	21462.7 20574.5	0.95	4083.2 400422.6	0.452 0.004	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	251.3 165342.6	-160.0 -957.3	21462.7 20574.5	0.98	4089.4 401035.8	0.241 0.002	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	404.8 112411.2	621.1 55.7	20574.5 19111.7	0.97	4088.3 400922.7	0.169 0.002	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1193.7 89000.1	404.5 -1623.0	19947.6 18066.8	0.96	4073.8 399505.9	0.451 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1565.1 146438.6	-230.9 -2184.2	21201.5 19738.6	0.94	4062.1 398354.6	0.588 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1144.6 146438.6	-230.5 -2199.0	21201.5 19738.6	0.95	4075.1 399634.8	0.573 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1358.8 146438.6	-229.9 -2195.9	21201.5 19738.6	0.95	4069.0 399032.4	0.582 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	587.9 146438.6	-196.5 -2031.8	21201.5 19738.6	0.97	4086.2 400718.4	0.511 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	490.9 89000.1	456.1 -1429.2	19947.6 18066.8	0.97	4087.4 400836.0	0.370 0.004	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	2000.8 87897.9	491.7 -1852.5	19912.0 18019.5	0.94	4044.3 396609.1	0.549 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2149.3 138043.9	-328.8 -2618.4	21068.6 20122.3	0.93	4037.2 395917.1	0.711 0.007	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1725.6 138043.9	-340.4 -2616.3	21068.6 20122.3	0.94	4056.0 397761.5	0.693 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1935.9 138043.9	-340.3 -2617.2	21068.6 20122.3	0.93	4047.2 396896.1	0.702 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1161.6 138043.9	-338.5 -2664.9	21068.6 20122.3	0.95	4074.7 399590.9	0.681 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	338.6 87897.9	489.0 -1899.5	19912.0 18019.5	0.98	4088.8 400977.9	0.474 0.005	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2928.5 94391.3	591.8 -2314.0	23535.7 21472.2	0.93	4697.8 460695.9	0.604 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2743.3 152243.7	-294.0 -3257.3	25083.4 24309.6	0.93	4707.5 461650.1	0.756 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2316.8 152243.7	-248.0 -3250.4	25083.4 24309.6	0.93	4727.5 463609.8	0.740 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2523.8 152243.7	-248.0 -3250.3	25083.4 24309.6	0.93	4718.2 462700.1	0.748 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1746.5 152243.7	-291.1 -3243.5	25083.4 24309.6	0.94	4749.0 465714.5	0.719 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	73.5 94391.3	604.0 -2287.0	23535.7 21472.2	0.99	4777.2 468479.8	0.478 0.005	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3861.1 94391.3	175.1 -2330.0	23535.7 20956.3	0.91	4639.2 454945.2	0.645 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3343.2 152243.7	-720.2 -3190.1	25083.4 24051.6	0.91	4673.7 458333.8	0.760 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2911.2 152243.7	-869.1 -3222.5	25083.4 24051.6	0.91	4698.7 460787.7	0.748 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3111.8 152243.7	-869.1 -3222.5	25083.4 24051.6	0.91	4687.5 459690.5	0.756 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2328.8 152243.7	-719.8 -3194.4	25083.4 24051.6	0.92	4727.0 463559.3	0.724 0.007	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	4801.9 116717.4	-1168.4 -1782.9	24268.9 21932.9	0.83	4563.7 447543.4	0.543 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	3952.9 164862.1	-1968.2 -2650.8	25307.1 24009.3	0.87	4632.5 454293.8	0.656 0.006	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3509.0 143813.9	-1488.3 -2544.8	24917.8 24009.3	0.88	4663.2 457302.2	0.625 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3696.7 143813.9	-1488.9 -2544.7	24917.8 24009.3	0.87	4650.7 456073.6	0.631 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	2901.8 164862.1	-1969.3 -2650.7	25307.1 24009.3	0.88	4699.2 460837.3	0.620 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	6395.3 185054.3	-1277.1 -2265.2	21124.9 19545.9	0.85	4274.2 419151.1	0.739 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	3968.3 233637.8	-2108.3 -3134.0	21192.9 20376.9	0.89	4637.4 454773.2	0.779 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4114.8 177171.3	-1351.7 -2058.5	21041.8 20376.9	0.87	4620.3 453095.6	0.580 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4285.4 177171.3	-1351.6 -2057.9	21041.8 20376.9	0.87	4599.6 451066.3	0.588 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	4088.7 233637.8	-2107.3 -3135.7	21192.9 20376.9	0.89	4623.4 453399.6	0.784 0.007	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	7991.0 177171.3	-1670.4 -2033.6	21041.8 19545.9	0.81	3942.6 386637.9	0.762 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	3985.3 222499.1	-2531.4 -2856.8	21192.9 20376.9	0.87	4635.4 454581.1	0.718 0.006	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4719.8 162844.4	-1789.0 -2208.1	20875.6 20376.9	0.85	4543.1 445526.1	0.627 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4871.3 162844.4	-1789.2 -2208.2	20875.6 20376.9	0.84	4522.1 443467.8	0.634 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	5270.9 222499.1	-2542.9 -2858.5	21192.9 20376.9	0.85	4463.6 437728.5	0.773 0.007	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	9587.4 162844.4	-2459.6 -1564.9	20875.6 19213.4	0.80	3537.4 346896.6	0.930 0.007	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	4000.5 202484.8	-3194.0 -2383.2	21192.9 19878.3	0.88	4633.7 454409.8	0.789 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5321.6 138951.1	-2511.3 -1684.5	20543.2 19878.3	0.84	4455.8 436967.2	0.717 0.006	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5453.2 138951.1	-2511.2 -1684.3	20543.2 19878.3	0.83	4435.3 434959.2	0.723 0.006	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	6448.3 202484.8	-3153.0 -2380.7	21192.9 19878.3	0.84	4264.3 418186.3	0.889 0.008	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11207.1 230267.2	-3369.9 -784.2	30408.8 27865.6	0.86	6721.7 659174.0	0.778 0.005	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	4012.0 312598.2	-4238.7 -1730.6	30970.2 29137.2	0.92	7961.3 780741.1	0.623 0.005	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	5928.2 214777.1	-3357.8 -991.8	30196.9 29137.2	0.89	7745.7 759595.4	0.582 0.004	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	6038.7 214777.1	-3358.4 -991.9	30196.9 29137.2	0.89	7730.7 758127.2	0.585 0.004	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	7638.0 312598.2	-4240.7 -1772.7	30970.2 29137.2	0.89	7483.1 733843.9	0.737 0.006	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	12829.1 214777.1	-4500.7 172.2	30196.9 27441.8	0.88	6280.4 615892.4	0.986 0.007	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4026.0 288302.1	-5344.0 -636.4	30970.2 28713.4	0.93	7960.1 780616.0	0.762 0.007	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6537.9 200799.0	-4473.6 -105.2	29984.9 28713.4	0.91	7659.7 751157.7	0.743 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6627.8 200799.0	-4472.0 -104.8	29984.9 28713.4	0.91	7646.3 749842.5	0.746 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	8832.0 288302.1	-5358.2 -630.9	30970.2 28713.4	0.90	7260.5 712012.2	0.920 0.008	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	14444.7 230267.2	-5424.2 1290.4	30408.8 27441.8	0.90	5781.6 566976.5	1.169 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4032.5 288302.1	-6899.4 536.9	30970.2 28713.4	0.95	7959.5 780557.9	0.953 0.009	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7142.3 200799.0	-5741.5 1048.0	29984.9 28713.4	0.92	7566.1 741978.3	0.923 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7214.3 200799.0	-5747.7 1046.9	29984.9 28713.4	0.92	7554.4 740831.1	0.927 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10026.1 288302.1	-6459.2 481.7	30970.2 28713.4	0.91	7005.6 687014.3	1.100 0.009	NG
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	16034.5 254392.0	-5280.8 2035.7	30699.5 29964.3	0.92	5236.4 513518.3	1.174 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	4015.6 290738.4	-7880.0 2046.8	30970.2 30209.4	0.96	7961.0 780709.0	1.071 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7735.7 254392.0	-7410.9 2363.9	30699.5 30209.4	0.94	7466.1 732176.0	1.139 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7801.5 254392.0	-7397.9 2369.1	30699.5 30209.4	0.94	7454.6 731042.5	1.140 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	11233.5 290738.4	-6706.9 1455.2	30970.2 30209.4	0.92	6715.0 658516.5	1.163 0.010	NG

X方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	580.9 122301.0	137.3 -675.4	20783.5 20783.5	0.97	4086.3 400727.6	0.189 0.002	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1135.2 169560.9	-598.6 -1530.5	21514.9 21305.9	0.94	4075.4 399658.8	0.409 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	786.7 169560.9	-675.9 -1815.9	21514.9 21305.9	0.95	4083.1 400411.4	0.462 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1017.5 169560.9	-682.3 -1842.8	21514.9 21305.9	0.95	4078.3 399943.5	0.477 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	454.0 169560.9	-231.3 -1074.6	21514.9 21253.7	0.97	4087.8 400875.2	0.277 0.003	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	552.2 122301.0	582.7 18.6	20783.5 20783.5	0.97	4086.7 400764.2	0.165 0.001	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1368.7 95917.6	362.9 -1663.8	20156.6 19947.6	0.95	4068.7 399002.0	0.462 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1856.5 153590.6	-286.8 -2295.9	21305.9 20783.5	0.94	4050.7 397234.7	0.622 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1487.7 153590.6	-265.5 -2218.4	21305.9 20888.0	0.94	4064.8 398620.0	0.589 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1661.4 153590.6	-263.8 -2209.9	21305.9 20783.5	0.94	4058.5 398005.8	0.594 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	894.0 153590.6	-249.6 -2130.0	21305.9 20783.5	0.96	4081.0 400208.8	0.544 0.005	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	680.2 95917.6	403.6 -1533.5	20156.6 19947.6	0.97	4084.9 400587.0	0.400 0.004	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	2173.9 94729.8	493.7 -1813.1	20122.3 19912.0	0.94	4036.0 395797.5	0.538 0.005	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2592.5 151688.6	-319.4 -2554.4	21278.9 20963.5	0.93	4013.2 393556.1	0.712 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2208.6 151688.6	-337.2 -2580.5	21278.9 20963.5	0.93	4034.3 395626.8	0.702 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2325.8 151688.6	-336.9 -2582.9	21278.9 20963.5	0.93	4028.2 395029.6	0.707 0.007	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	1539.2 151688.6	-329.1 -2604.8	21278.9 20858.3	0.94	4063.0 398445.1	0.681 0.007	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	632.1 94729.8	501.0 -1834.6	20122.3 19912.0	0.97	4085.6 400657.9	0.470 0.005	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	3093.8 101453.5	635.1 -2329.0	23793.7 23793.7	0.94	4688.6 459791.8	0.601 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	3329.5 166929.3	-248.6 -3277.2	25341.3 25083.4	0.92	4674.6 458417.3	0.780 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2935.7 166929.3	-202.3 -3261.4	25341.3 25083.4	0.93	4697.4 460657.5	0.763 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2993.4 166929.3	-204.2 -3261.3	25341.3 25083.4	0.93	4694.2 460347.0	0.765 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2184.1 166929.3	-247.9 -3262.8	25341.3 25083.4	0.94	4733.0 464152.6	0.737 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	471.9 101453.5	649.9 -2304.6	23793.7 23793.7	0.98	4775.2 468282.4	0.493 0.005	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	4018.2 101453.5	256.7 -2384.7	23793.7 23535.7	0.91	4627.7 453821.2	0.644 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	4068.9 159333.0	-637.2 -3241.5	25212.4 25083.4	0.90	4623.9 453448.7	0.792 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3664.8 159333.0	-785.1 -3275.3	25212.4 25083.4	0.91	4652.8 456287.1	0.782 0.007	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3664.5 159333.0	-784.9 -3273.3	25212.4 25083.4	0.91	4652.9 456289.5	0.781 0.007	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	2830.5 159333.0	-632.7 -3244.0	25212.4 24954.4	0.92	4703.0 461208.7	0.750 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	311.5 101453.5	272.6 -2372.3	23793.7 23535.7	0.98	4776.3 468396.6	0.499 0.005	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	4953.1 126553.6	-1162.7 -1864.9	24528.4 23749.8	0.84	4550.0 446204.4	0.550 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4811.1 177162.8	-1956.2 -2730.0	25501.8 25047.6	0.86	4562.9 447463.2	0.696 0.006	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4390.3 150358.3	-1480.6 -2624.5	25047.6 25177.3	0.87	4598.7 450979.5	0.666 0.006	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4334.8 150358.3	-1481.6 -2624.8	25047.6 25177.3	0.87	4603.2 451419.4	0.664 0.006	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3475.5 177162.8	-1969.8 -2732.9	25501.8 25047.6	0.88	4665.4 457514.6	0.652 0.006	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	145.8 126553.6	-1151.6 -1852.0	24528.4 23749.8	0.97	4777.0 468465.4	0.384 0.004	OK
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	6498.1 193475.5	-1253.2 -2271.8	21192.9 20543.2	0.86	4255.0 417273.6	0.731 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4969.1 245634.4	-2081.5 -3141.8	21192.9 21192.9	0.88	4508.2 442105.1	0.816 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5087.0 185054.3	-1327.2 -2060.3	21124.9 21192.9	0.86	4491.1 440426.4	0.617 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	4958.5 185054.3	-1327.0 -2059.2	21124.9 21192.9	0.87	4509.7 442254.6	0.611 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4671.0 245634.4	-2087.4 -3130.4	21192.9 21192.9	0.89	4549.7 446175.0	0.801 0.007	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	8043.8 193475.5	-1655.2 -2063.7	21192.9 20376.9	0.82	3930.4 385440.5	0.756 0.005	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5135.9 233637.8	-2514.6 -2884.2	21192.9 21192.9	0.86	4483.9 439718.5	0.764 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5780.5 177171.3	-1773.2 -2234.2	21041.8 21192.9	0.84	4382.3 429752.3	0.673 0.005	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5576.8 177171.3	-1773.5 -2234.4	21041.8 21192.9	0.84	4415.7 433028.1	0.664 0.005	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5851.0 233637.8	-2537.8 -2879.0	21192.9 21192.9	0.85	4370.4 428590.5	0.793 0.007	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	9602.7 162844.4	-2499.6 -1576.1	20875.6 20044.5	0.80	3533.1 346479.3	0.917 0.007	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	5313.8 212138.3	-3227.5 -2391.6	21192.9 21041.8	0.86	4457.0 437085.0	0.839 0.007	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6494.0 150187.6	-2545.5 -1694.8	20709.4 21041.8	0.83	4255.8 417349.6	0.766 0.006	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6220.8 150187.6	-2545.5 -1694.5	20709.4 21041.8	0.83	4305.9 422268.0	0.754 0.006	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	7052.3 212138.3	-3139.4 -2385.5	21192.9 20875.6	0.84	4146.6 406637.8	0.898 0.008	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	11189.4 266732.2	-3399.8 -746.9	30832.7 29561.1	0.88	6726.2 659614.0	0.760 0.005	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	5485.5 340100.2	-4271.3 -1693.1	30970.2 30832.7	0.91	7802.9 765204.7	0.664 0.006	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7208.9 230267.2	-3392.8 -952.9	30408.8 30832.7	0.89	7555.2 740916.9	0.618 0.005	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	6867.6 230267.2	-3393.2 -953.0	30408.8 30832.7	0.89	7609.6 746250.3	0.608 0.005	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	8259.5 340100.2	-4280.8 -1779.3	30970.2 30832.7	0.89	7371.3 722875.6	0.747 0.006	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	12788.8 230267.2	-4580.4 202.3	30408.8 29137.2	0.89	6292.1 617039.8	0.967 0.007	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	5661.6 312598.2	-5405.7 -600.0	30970.2 30408.8	0.93	7780.7 763024.9	0.812 0.007	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7933.2 214777.1	-4514.1 -70.1	30196.9 30620.7	0.90	7431.1 728741.0	0.782 0.006	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	7526.8 214777.1	-4513.5 -69.8	30196.9 30408.8	0.90	7502.2 735715.9	0.769 0.006	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	9476.3 312598.2	-5408.2 -584.6	30970.2 30408.8	0.90	7127.0 698916.4	0.930 0.008	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	14403.5 230267.2	-5536.8 1373.6	30408.8 29137.2	0.91	5795.0 568295.5	1.151 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	5837.7 312598.2	-7128.0 625.8	30970.2 30620.7	0.94	7757.8 760776.8	1.027 0.009	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8673.7 214777.1	-6054.6 1113.5	30196.9 30620.7	0.92	7291.9 715088.8	0.998 0.008	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8210.9 214777.1	-6066.7 1113.9	30196.9 30620.7	0.92	7380.3 723764.3	0.985 0.008	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	10723.8 312598.2	-6495.8 530.0	30970.2 30408.8	0.91	6841.7 670940.6	1.108 0.010	NG
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	16031.2 265710.9	-5281.8 2128.4	30822.0 30209.4	0.93	5237.6 513631.9	1.170 0.010	NG
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	5996.6 304599.5	-7715.4 2231.5	30970.2 30944.5	0.95	7736.5 758689.5	1.112 0.010	NG
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	9424.3 254392.0	-7078.3 2644.7	30699.5 30944.5	0.94	7138.1 700008.7	1.155 0.010	NG
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	8925.1 254392.0	-7176.6 2665.7	30699.5 30944.5	0.94	7241.8 710177.5	1.150 0.010	NG
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	12025.4 304599.5	-6540.0 1460.5	30970.2 30822.0	0.92	6506.5 638069.0	1.162 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	248.2 34040.0	-106.8 -342.7	8661.0 8911.5	0.94	1345.8 131975.2	0.271 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	200.0 44623.3	-398.3 -554.5	9005.5 8974.2	0.94	1346.2 132015.7	0.412 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	179.6 45823.0	-394.2 -521.5	9036.8 9005.5	0.95	1346.3 132030.2	0.387 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	300.6 43470.1	-341.6 -538.0	8974.2 8974.2	0.93	1345.2 131921.2	0.408 0.004	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	172.8 41293.9	-253.5 -452.0	8911.5 8942.9	0.95	1346.4 132034.7	0.339 0.003	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	51.0 34040.0	14.4 -129.2	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132085.9	0.100 0.001	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	592.9 25248.2	-19.3 -472.7	8222.5 8786.3	0.92	1340.2 131431.1	0.403 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	432.2 43470.1	-298.0 -793.9	8974.2 8911.5	0.93	1343.4 131740.2	0.603 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	437.0 45823.0	-288.4 -800.2	9036.8 8942.9	0.93	1343.3 131732.4	0.609 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	554.8 41293.9	-284.6 -741.2	8911.5 8911.5	0.92	1341.1 131513.1	0.575 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	359.1 37404.6	-267.2 -688.8	8786.3 8848.9	0.93	1344.5 131848.8	0.522 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	7.5 25248.2	-13.5 -453.4	8222.5 8786.3	0.99	1346.9 132090.7	0.335 0.003	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	935.9 29415.7	-61.4 -553.0	8454.9 8770.0	0.90	1330.2 130446.9	0.493 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	671.5 44070.7	-719.6 -1012.7	8990.6 8896.1	0.89	1338.3 131244.5	0.758 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	698.1 45255.5	-1148.9 -1186.3	9022.2 8927.6	0.88	1337.6 131176.0	0.863 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	743.1 42931.8	-713.5 -1019.4	8959.1 8896.1	0.89	1336.4 131054.3	0.768 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	566.6 40782.6	-415.1 -872.3	8896.1 8833.1	0.91	1340.8 131488.2	0.664 0.007	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1348.3 35662.9	-35.9 -684.6	8723.6 8786.3	0.90	1312.2 128678.8	0.629 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1022.8 45823.0	-711.0 -1260.9	9036.8 8911.5	0.88	1326.9 130127.2	0.960 0.010	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	960.9 45823.0	-1140.2 -1306.9	9036.8 8942.9	0.86	1329.3 130357.8	0.964 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	831.1 45823.0	-700.4 -1255.3	9036.8 8911.5	0.90	1333.7 130794.3	0.943 0.010	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	781.4 45823.0	-401.4 -1063.7	9036.8 8848.9	0.91	1335.3 130944.8	0.819 0.008	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1755.6 35662.9	-174.7 -687.4	8723.6 8786.3	0.86	1288.0 126305.9	0.663 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1370.0 45823.0	-837.1 -1233.0	9036.8 8911.5	0.85	1311.0 128568.4	0.960 0.010	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1222.8 45823.0	-1190.1 -1294.6	9036.8 8942.9	0.84	1318.3 129284.3	0.969 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	919.7 45823.0	-815.2 -1233.9	9036.8 8911.5	0.88	1330.8 130503.3	0.928 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1001.5 45823.0	-554.3 -1046.1	9036.8 8848.9	0.89	1327.8 130208.3	0.817 0.008	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2144.3 30724.5	-249.6 -539.3	8517.9 8580.9	0.81	1259.0 123460.9	0.599 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	1704.6 44070.7	-760.7 -1110.8	8990.6 8959.1	0.83	1291.3 126637.2	0.906 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1484.9 45255.5	-951.6 -1260.0	9022.2 8990.6	0.84	1304.8 127952.6	0.979 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 544	1012.0 42931.8	-759.1 -1121.4	8959.1 8959.1	0.87	1327.3 130168.5	0.856 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	551 558	1232.2 41836.5	-555.2 -890.2	8927.6 8896.1	0.86	1317.9 129241.0	0.725 0.007	OK
7F	1	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	2534.7 48192.7	-221.4 -490.1	11260.9 11387.2	0.83	2069.9 202992.4	0.422 0.002	OK
	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	2015.4 83074.4	-855.4 -1229.9	12050.7 12082.3	0.87	2114.8 207394.0	0.666 0.006	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	1775.9 87395.4	-1109.7 -1541.8	12113.9 12145.5	0.88	2132.1 209085.3	0.777 0.007	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 548	1153.1 81033.0	-847.4 -1216.0	12019.1 12113.9	0.90	2166.7 212483.5	0.602 0.006	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 562	1537.6 73576.3	-597.3 -925.9	11892.7 12050.7	0.88	2147.1 210556.0	0.509 0.004	OK
6F	1	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	2920.0 44717.0	-347.0 -517.3	11134.5 11260.9	0.79	2030.0 199077.8	0.461 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	2313.6 77169.8	-994.0 -1110.6	11955.9 12019.1	0.84	2090.3 204989.4	0.630 0.005	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	2068.9 81033.0	-1249.1 -1339.3	12019.1 12050.7	0.85	2110.7 206987.1	0.702 0.006	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 569	1300.1 73576.3	-987.5 -1105.7	11892.7 12019.1	0.87	2159.9 211811.6	0.558 0.005	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 583	1861.1 67103.5	-731.3 -870.3	11766.4 11955.9	0.85	2126.2 208508.4	0.504 0.004	OK
5F	1	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	3291.4 38805.5	-678.3 -363.8	10881.7 11008.1	0.78	1986.2 194780.0	0.565 0.003	OK
	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	2602.5 67103.5	-1190.4 -966.5	11766.4 11829.6	0.82	2063.3 202343.4	0.685 0.006	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	2345.0 73576.3	-1392.1 -1206.2	11892.7 11892.7	0.83	2087.5 204716.6	0.744 0.007	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	639 611	1425.6 64182.7	-1184.3 -959.2	11703.2 11829.6	0.87	2153.4 211174.7	0.600 0.006	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	653 625	2168.0 61448.6	-982.7 -721.3	11640.0 11766.4	0.84	2102.7 206204.4	0.575 0.005	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	3664.8 56314.6	-890.7 -27.5	18484.8 18902.7	0.87	3936.3 386017.3	0.401 0.002	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	2897.0 107910.2	-1543.5 -772.6	20470.0 20574.5	0.88	3994.0 391678.0	0.482 0.004	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	2628.4 117199.7	-1804.9 -1066.8	20679.0 20783.5	0.88	4011.0 393345.0	0.525 0.005	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	1556.9 103674.2	-1534.0 -763.8	20365.5 20574.5	0.91	4062.4 398383.6	0.422 0.004	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 681	2489.1 95917.6	-1274.1 -469.2	20156.6 20574.5	0.89	4019.2 394146.2	0.408 0.003	OK
3F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	4038.3 50267.5	-1409.3 190.0	18066.8 18484.8	0.88	3903.3 382785.1	0.552 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	3199.3 95917.6	-2009.8 -396.4	20156.6 20365.5	0.89	3972.9 389607.3	0.611 0.005	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	2914.2 103674.2	-2234.7 -624.8	20365.5 20574.5	0.89	3992.9 391565.6	0.645 0.006	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	1686.9 95917.6	-2010.2 -390.8	20156.6 20365.5	0.92	4057.5 397909.6	0.544 0.005	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 738	2811.0 82804.7	-1780.2 -161.1	19738.6 20156.6	0.90	3999.6 392229.1	0.548 0.005	OK
2F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	4402.9 50267.5	-1605.0 720.8	18066.8 18484.8	0.92	3868.1 379328.2	0.639 0.004	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	3509.2 103674.2	-2297.0 68.7	20365.5 20365.5	0.91	3949.1 387271.4	0.702 0.006	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	3189.1 112411.2	-2611.5 -199.3	20574.5 20574.5	0.91	3973.6 389680.9	0.753 0.007	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	1794.9 95917.6	-2262.9 83.0	20156.6 20365.5	0.93	4053.2 397487.4	0.616 0.006	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 709	3102.3 82804.7	-1965.7 346.7	19738.6 20365.5	0.92	3979.9 390294.3	0.617 0.005	OK
1F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	4786.3 77547.4	-3785.7 998.4	19542.0 19542.0	0.91	3827.7 375369.6	1.141 0.010	NG
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	3862.4 104550.3	-3882.8 413.8	20387.7 20387.7	0.91	3919.2 384346.4	1.091 0.010	NG
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	3467.4 109534.8	-3915.2 227.0	20508.5 20508.5	0.92	3952.4 387599.6	1.075 0.010	NG
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	723 690	1874.5 99898.5	-4011.1 400.7	20266.9 20508.5	0.94	4049.9 397159.2	1.030 0.010	NG
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	739 706	3328.6 95550.4	-3922.8 602.9	20146.1 20387.7	0.92	3963.2 388659.4	1.080 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	450.3 67656.5	-446.6 -868.2	20574.5 19111.7	0.94	4087.8 400879.0	0.224 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	580.9 122301.0	571.9 808.8	20783.5 20783.5	0.94	4086.3 400727.6	0.215 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	248.2 41293.9	188.6 231.9	8661.0 8911.5	0.93	1345.8 131975.2	0.190 0.002	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1193.7 50267.5	-426.9 -342.8	19947.6 18066.8	0.86	4073.8 399505.9	0.158 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1368.7 89000.1	321.8 241.3	20156.6 19947.6	0.89	4068.7 399002.0	0.140 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	592.9 37404.6	121.1 116.8	8222.5 8786.3	0.88	1340.2 131431.1	0.152 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	2000.8 49645.0	-397.7 -391.5	19912.0 18019.5	0.80	4044.3 396609.1	0.192 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	2173.9 87897.9	405.8 463.0	20122.3 19912.0	0.85	4036.0 395797.5	0.208 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	935.9 36941.4	145.2 156.0	8454.9 8770.0	0.85	1330.2 130446.9	0.211 0.001	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2928.5 57301.2	-363.6 -410.9	23535.7 21472.2	0.79	4697.8 460695.9	0.208 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	3093.8 101453.5	452.5 419.0	23793.7 23793.7	0.83	4688.6 459791.8	0.211 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1348.3 37404.6	154.2 147.7	8723.6 8786.3	0.81	1312.2 128678.8	0.251 0.001	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3861.1 51461.5	-357.0 -470.6	23535.7 20956.3	0.76	4639.2 454945.2	0.265 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	4018.2 94391.3	453.5 335.4	23793.7 23535.7	0.82	4627.7 453821.2	0.252 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1755.6 37404.6	139.7 122.3	8723.6 8786.3	0.80	1288.0 126305.9	0.288 0.001	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	4801.9 63399.5	-437.2 -537.2	24268.9 21932.9	0.75	4563.7 447543.4	0.310 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	4953.1 100197.1	253.3 222.4	24528.4 23749.8	0.79	4550.0 446204.4	0.253 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2144.3 32122.6	93.6 84.6	8517.9 8580.9	0.75	1259.0 123460.9	0.308 0.001	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	6395.3 92021.6	-517.4 -586.1	21124.9 19545.9	0.75	4274.2 419151.1	0.425 0.001	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	6498.1 138951.1	223.9 201.7	21192.9 20543.2	0.79	4255.0 417273.6	0.355 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	2534.7 52089.9	112.3 122.2	11260.9 11387.2	0.79	2069.9 202992.4	0.271 0.001	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	7991.0 92021.6	-549.7 -536.7	21041.8 19545.9	0.71	3942.6 386637.9	0.497 0.001	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	8043.8 128929.9	199.7 177.0	21192.9 20376.9	0.76	3930.4 385440.5	0.428 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	2920.0 48192.7	87.0 81.7	11134.5 11260.9	0.76	2030.0 199077.8	0.294 0.000	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	9587.4 81580.1	-471.0 -523.4	20875.6 19213.4	0.67	3537.4 346896.6	0.581 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	9602.7 111885.6	106.7 164.8	20875.6 20044.5	0.76	3533.1 346479.3	0.507 0.000	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	3291.4 41604.2	48.5 68.7	10881.7 11008.1	0.76	1986.2 194780.0	0.328 0.000	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	11207.1 113365.9	-599.3 -592.8	30408.8 27865.6	0.69	6721.7 659174.0	0.458 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	11189.4 176645.9	136.1 248.6	30832.7 29561.1	0.81	6726.2 659614.0	0.405 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	3664.8 63522.3	53.0 95.8	18484.8 18902.7	0.81	3936.3 386017.3	0.218 0.000	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	12829.1 102880.3	-590.1 -447.5	30196.9 27441.8	0.69	6280.4 615892.4	0.525 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	12788.8 156602.3	128.4 229.9	30408.8 29137.2	0.78	6292.1 617039.8	0.463 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	4038.3 56314.6	36.3 74.5	18066.8 18484.8	0.80	3903.3 382785.1	0.239 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	14444.7 102880.3	-696.9 -396.2	30408.8 27441.8	0.71	5781.6 566976.5	0.597 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	14403.5 156602.3	-203.7 310.1	30408.8 29137.2	0.95	5795.0 568295.5	0.534 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	4402.9 56314.6	-93.2 72.8	18066.8 18484.8	0.97	3868.1 379328.2	0.268 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	16034.5 199513.4	-389.9 -114.4	30699.5 29964.3	0.82	5236.4 513518.3	0.578 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	16031.2 215647.4	399.2 836.8	30822.0 30209.4	0.80	5237.6 513631.9	0.619 0.002	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	4786.3 77547.4	71.6 254.5	19542.0 19542.0	0.84	3827.7 375369.6	0.301 0.001	OK

X方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	915.0 112411.2	-848.0 -1529.3	21462.7 20574.5	0.93	4080.6 400166.1	0.395 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	1135.2 153590.6	672.5 1087.0	21514.9 21305.9	0.93	4075.4 399658.8	0.302 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	200.0 43470.1	89.4 96.7	9005.5 8974.2	0.93	1346.2 132015.7	0.090 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1565.1 82804.7	-693.8 -591.9	21201.5 19738.6	0.87	4062.1 398354.6	0.230 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1856.5 122301.0	395.4 312.4	21305.9 20783.5	0.89	4050.7 397234.7	0.177 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	432.2 41293.9	44.7 54.8	8974.2 8911.5	0.91	1343.4 131740.2	0.086 0.000	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2149.3 94729.8	-678.0 -759.1	21068.6 20122.3	0.86	4037.2 395917.1	0.270 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2592.5 131901.8	433.3 545.9	21278.9 20963.5	0.87	4013.2 393556.1	0.243 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	671.5 40782.6	64.3 69.2	8990.6 8896.1	0.88	1338.3 131244.5	0.121 0.001	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2743.3 118181.0	-671.8 -789.8	25083.4 24309.6	0.86	4707.5 461650.1	0.258 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	3329.5 152243.7	459.2 511.1	25341.3 25083.4	0.86	4674.6 458417.3	0.227 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1022.8 41293.9	62.5 48.2	9036.8 8911.5	0.86	1326.9 130127.2	0.156 0.000	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	3343.2 109339.0	-690.0 -829.7	25083.4 24051.6	0.84	4673.7 458333.8	0.289 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	4068.9 152243.7	439.8 445.4	25212.4 25083.4	0.84	4623.9 453448.7	0.242 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1370.0 41293.9	54.6 38.3	9036.8 8911.5	0.85	1311.0 128568.4	0.189 0.000	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	3952.9 107985.0	-723.1 -890.7	25307.1 24009.3	0.83	4632.5 454293.8	0.325 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4811.1 150358.3	306.8 350.6	25501.8 25047.6	0.83	4562.9 447463.2	0.255 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	1704.6 42931.8	7.7 11.2	8990.6 8959.1	0.83	1291.3 126637.2	0.197 0.000	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	3968.3 128929.9	-805.8 -854.7	21192.9 20376.9	0.83	4637.4 454773.2	0.345 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4969.1 202484.8	261.1 251.6	21192.9 21192.9	0.85	4508.2 442105.1	0.281 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	2015.4 85193.8	-23.2 -15.5	12050.7 12082.3	0.87	2114.8 207394.0	0.177 0.000	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	3985.3 128929.9	-835.7 -805.8	21192.9 20376.9	0.83	4635.4 454581.1	0.342 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5135.9 193475.5	254.7 238.5	21192.9 21192.9	0.84	4483.9 439718.5	0.288 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	2313.6 81033.0	-41.0 -28.5	11955.9 12019.1	0.86	2090.3 204989.4	0.210 0.000	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	4000.5 104603.9	-697.9 -779.2	21192.9 19878.3	0.81	4633.7 454409.8	0.337 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	5313.8 177171.3	178.7 233.0	21192.9 21041.8	0.85	4457.0 437085.0	0.294 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	2602.5 70228.2	-43.3 -34.5	11766.4 11829.6	0.83	2063.3 202343.4	0.238 0.000	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	4012.0 156602.3	-881.4 -923.5	30970.2 29137.2	0.84	7961.3 780741.1	0.236 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	5485.5 266732.2	234.6 319.6	30970.2 30832.7	0.88	7802.9 765204.7	0.213 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	2897.0 112411.2	-59.4 -39.6	20470.0 20574.5	0.87	3994.0 391678.0	0.154 0.000	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4026.0 139786.2	-842.1 -731.1	30970.2 28713.4	0.84	7960.1 780616.0	0.230 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	5661.6 230267.2	242.8 306.9	30970.2 30408.8	0.86	7780.7 763024.9	0.219 0.000	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	3199.3 103674.2	-54.1 -17.9	20156.6 20365.5	0.88	3972.9 389607.3	0.171 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	4032.5 139786.2	-982.0 -699.7	30970.2 28713.4	0.85	7959.5 780557.9	0.247 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	5837.7 247495.5	93.2 404.5	30970.2 30620.7	0.91	7757.8 760776.8	0.237 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	3509.2 103674.2	-90.0 3.9	20365.5 20365.5	0.91	3949.1 387271.4	0.193 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	4015.6 215647.4	-438.4 -437.1	30970.2 30209.4	0.86	7961.0 780709.0	0.180 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	5996.6 277802.4	199.7 864.1	30970.2 30944.5	0.91	7736.5 758689.5	0.292 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	3862.4 104550.3	38.6 167.9	20387.7 20387.7	0.88	3919.2 384346.4	0.227 0.000	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	562.0 112411.2	-848.3 -1519.5	21462.7 20574.5	0.94	4086.5 400751.9	0.380 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	786.7 153590.6	730.4 1179.4	21514.9 21305.9	0.94	4083.1 400411.4	0.310 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	179.6 44623.3	156.1 173.2	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132030.2	0.141 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1144.6 82804.7	-663.5 -561.5	21201.5 19738.6	0.89	4075.1 399634.8	0.205 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1487.7 127742.6	471.9 382.3	21305.9 20888.0	0.90	4064.8 398620.0	0.177 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	437.0 42361.1	116.8 125.6	9036.8 8942.9	0.90	1343.3 131732.4	0.134 0.001	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1725.6 94729.8	-667.8 -760.5	21068.6 20122.3	0.87	4056.0 397761.5	0.251 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2208.6 131901.8	484.2 590.5	21278.9 20963.5	0.88	4034.3 395626.8	0.235 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	698.1 41836.5	139.5 129.6	9022.2 8927.6	0.88	1337.6 131176.0	0.170 0.001	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	2316.8 118181.0	-670.3 -771.5	25083.4 24309.6	0.87	4727.5 463609.8	0.238 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2935.7 152243.7	506.4 571.0	25341.3 25083.4	0.87	4697.4 460657.5	0.223 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	960.9 42361.1	131.1 73.7	9036.8 8942.9	0.88	1329.3 130357.8	0.195 0.001	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	2911.2 109339.0	-675.4 -779.8	25083.4 24051.6	0.85	4698.7 460787.7	0.263 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3664.8 152243.7	506.1 545.5	25212.4 25083.4	0.85	4652.8 456287.1	0.246 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1222.8 42361.1	123.6 80.8	9036.8 8942.9	0.86	1318.3 129284.3	0.218 0.001	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	3509.0 107985.0	-665.9 -803.5	24917.8 24009.3	0.84	4663.2 457302.2	0.291 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4390.3 157359.8	470.2 516.0	25047.6 25177.3	0.84	4598.7 450979.5	0.269 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	1484.9 44070.7	109.0 92.3	9022.2 8990.6	0.83	1304.8 127952.6	0.235 0.001	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	4114.8 128929.9	-745.2 -882.9	21041.8 20376.9	0.84	4620.3 453095.6	0.359 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5087.0 202484.8	478.5 564.9	21124.9 21192.9	0.85	4491.1 440426.4	0.342 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	1775.9 89683.5	162.6 199.5	12113.9 12145.5	0.87	2132.1 209085.3	0.228 0.001	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	4719.8 128929.9	-760.8 -815.5	20875.6 20376.9	0.82	4543.1 445526.1	0.373 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5780.5 193475.5	477.3 542.2	21041.8 21192.9	0.84	4382.3 429752.3	0.371 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	2068.9 83074.4	134.9 147.8	12019.1 12050.7	0.85	2110.7 206987.1	0.231 0.001	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	5321.6 104603.9	-621.6 -782.7	20543.2 19878.3	0.80	4455.8 436967.2	0.403 0.002	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6494.0 177171.3	385.4 516.1	20709.4 21041.8	0.83	4255.8 417349.6	0.405 0.001	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	2345.0 73576.3	103.9 130.6	11892.7 11892.7	0.84	2087.5 204716.6	0.249 0.001	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	5928.2 156602.3	-783.9 -945.1	30196.9 29137.2	0.82	7745.7 759595.4	0.303 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7208.9 266732.2	477.1 645.3	30408.8 30832.7	0.86	7555.2 740916.9	0.307 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	2628.4 122301.0	129.1 170.0	20679.0 20783.5	0.87	4011.0 393345.0	0.164 0.000	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	6537.9 139786.2	-756.6 -765.5	29984.9 28713.4	0.78	7659.7 751157.7	0.305 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7933.2 247495.5	460.6 567.2	30196.9 30620.7	0.84	7431.1 728741.0	0.323 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	2914.2 112411.2	101.4 133.3	20365.5 20574.5	0.86	3992.9 391565.6	0.172 0.000	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	7142.3 139786.2	-779.9 -757.3	29984.9 28713.4	0.78	7566.1 741978.3	0.327 0.001	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8673.7 247495.5	355.7 605.2	30196.9 30620.7	0.85	7291.9 715088.8	0.353 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	3189.1 112411.2	82.6 134.6	20574.5 20574.5	0.86	3973.6 389680.9	0.184 0.000	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	7735.7 215647.4	-442.9 -655.4	30699.5 30209.4	0.84	7466.1 732176.0	0.326 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	9424.3 277802.4	337.0 832.1	30699.5 30944.5	0.87	7138.1 700008.7	0.399 0.001	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	3467.4 109534.8	34.6 161.6	20508.5 20508.5	0.89	3952.4 387599.6	0.205 0.000	OK

Y方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	274.0 67656.5	-411.0 -2.1	20574.5 19111.7	0.97	4089.3 401022.4	0.112 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	510.5 122301.0	914.2 1946.2	20783.5 20783.5	0.95	4087.2 400814.0	0.480 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	296.5 41293.9	378.0 542.3	8661.0 8911.5	0.93	1345.3 131925.8	0.411 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	466.2 50267.5	-109.6 941.3	19947.6 18066.8	0.96	4087.7 400862.5	0.248 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	856.3 89000.1	1137.2 1942.8	20156.6 19947.6	0.92	4081.7 400282.9	0.485 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	757.9 37404.6	400.3 643.1	8222.5 8786.3	0.88	1336.0 131012.7	0.523 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	606.0 49645.0	29.9 1093.9	19912.0 18019.5	0.94	4085.9 400694.1	0.289 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1177.1 87897.9	1254.3 2450.7	20122.3 19912.0	0.91	4074.3 399550.2	0.613 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	1282.0 36941.4	413.3 677.2	8454.9 8770.0	0.85	1315.5 129006.2	0.594 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	706.7 57301.2	-192.8 1531.6	23535.7 21472.2	0.95	4772.6 468031.1	0.342 0.003	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	1527.5 101453.5	811.8 2651.9	23793.7 23793.7	0.92	4755.6 466365.7	0.583 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1836.0 37404.6	291.3 671.8	8723.6 8786.3	0.84	1282.4 125763.9	0.652 0.005	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	778.4 51461.5	153.5 2241.0	23535.7 20956.3	0.93	4771.6 467934.4	0.482 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	1905.5 94391.3	924.3 3072.2	23793.7 23535.7	0.91	4743.6 465187.3	0.677 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	2389.8 37404.6	379.0 792.3	8723.6 8786.3	0.81	1237.7 121372.1	0.785 0.007	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	826.8 63399.5	722.1 2200.0	24268.9 21932.9	0.92	4770.9 467863.9	0.469 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	2301.3 100197.1	1363.5 2883.2	24528.4 23749.8	0.89	4728.2 463674.9	0.646 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2940.1 32122.6	272.2 697.3	8517.9 8580.9	0.79	1181.5 115867.1	0.795 0.006	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	758.1 92021.6	373.2 2742.3	21124.9 19545.9	0.95	4856.5 476261.6	0.578 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	2893.7 138951.1	1094.6 3511.5	21192.9 20543.2	0.91	4743.9 465216.2	0.808 0.008	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	3501.9 52089.9	134.4 849.1	11260.9 11387.2	0.85	1959.0 192115.6	0.664 0.004	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	688.9 92021.6	601.6 2969.2	21041.8 19545.9	0.95	4858.0 476403.3	0.618 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	3465.8 128929.9	1325.9 3644.2	21192.9 20376.9	0.89	4691.3 460063.6	0.854 0.008	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	4065.1 48192.7	212.6 972.8	11134.5 11260.9	0.82	1878.1 184177.6	0.764 0.005	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	617.9 81580.1	1748.6 2560.7	20875.6 19213.4	0.93	4859.3 476534.7	0.524 0.005	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	4002.8 111885.6	2360.8 3258.8	20875.6 20044.5	0.84	4633.4 454383.7	0.781 0.007	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	4619.3 41604.2	576.2 856.9	10881.7 11008.1	0.72	1786.7 175211.7	0.742 0.005	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	551.0 113365.9	2506.3 1402.3	30408.8 27865.6	0.95	8140.1 798272.9	0.312 0.003	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	4526.6 176645.9	3185.2 2234.2	30832.7 29561.1	0.86	7911.6 775862.6	0.500 0.004	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	5177.8 63522.3	778.9 489.6	18484.8 18902.7	0.77	3783.0 370987.6	0.439 0.002	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	488.9 102880.3	3688.8 624.6	30196.9 27441.8	0.96	8140.8 798344.5	0.455 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5046.6 156602.3	4624.8 1341.4	30408.8 29137.2	0.88	7855.2 770336.5	0.692 0.006	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	5737.6 56314.6	1378.4 280.6	18066.8 18484.8	0.81	3713.0 364121.8	0.621 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	425.0 102880.3	5827.1 -738.3	30408.8 27441.8	0.97	8141.5 798409.4	0.714 0.007	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5550.6 156602.3	5756.4 -110.2	30408.8 29137.2	0.91	7794.8 764406.4	0.856 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6290.0 56314.6	1333.2 -321.4	18066.8 18484.8	0.87	3636.9 356657.4	0.669 0.004	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	361.9 199513.4	8120.6 -2979.8	30699.5 29964.3	0.99	8142.1 798464.5	0.998 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6034.3 215647.4	7752.3 -1333.6	30822.0 30209.4	0.93	7731.3 758185.6	1.111 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	6834.1 77547.4	3558.2 -342.5	19542.0 19542.0	0.87	3555.1 348635.8	1.176 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	501.5 112411.2	-387.7 -154.4	21462.7 20574.5	0.95	4087.3 400824.1	0.115 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	870.0 153590.6	1535.9 2700.7	21514.9 21305.9	0.94	4081.5 400256.4	0.666 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	307.8 43470.1	388.8 536.8	9005.5 8974.2	0.93	1345.1 131912.9	0.407 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	805.7 82804.7	41.4 1169.4	21201.5 19738.6	0.95	4082.7 400377.4	0.315 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1437.6 122301.0	1741.5 2532.3	21305.9 20783.5	0.91	4066.5 398785.0	0.638 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	808.1 41293.9	552.9 735.1	8974.2 8911.5	0.88	1334.5 130865.0	0.579 0.006	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1037.0 94729.8	611.0 1464.5	21068.6 20122.3	0.93	4077.8 399898.5	0.387 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1961.5 131901.8	2075.5 3222.3	21278.9 20963.5	0.90	4046.1 396784.1	0.813 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	1437.2 40782.6	571.5 862.0	8990.6 8896.1	0.84	1307.4 128214.0	0.721 0.007	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1096.0 118181.0	940.3 2757.0	25083.4 24309.6	0.94	4766.1 467393.8	0.590 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2673.1 152243.7	1878.4 3867.7	25341.3 25083.4	0.90	4711.0 461995.5	0.850 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2058.9 41293.9	491.8 837.6	9036.8 8911.5	0.82	1265.8 124134.5	0.770 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1085.7 109339.0	1181.0 3498.6	25083.4 24051.6	0.93	4766.3 467414.2	0.736 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3464.1 152243.7	1734.0 4015.0	25212.4 25083.4	0.89	4666.1 457586.5	0.905 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2679.6 41293.9	469.3 923.6	9036.8 8911.5	0.81	1209.5 118614.8	0.893 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	1076.2 107985.0	1512.2 3150.1	25307.1 24009.3	0.93	4766.5 467432.9	0.662 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4260.3 150358.3	2910.2 3960.2	25501.8 25047.6	0.85	4609.1 452000.8	0.899 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	3301.0 42931.8	782.2 918.2	8990.6 8959.1	0.74	1138.4 111639.3	0.917 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	1006.5 128929.9	1047.8 3337.7	21192.9 20376.9	0.94	4850.2 475640.7	0.701 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4702.4 202484.8	2880.1 4379.8	21192.9 21192.9	0.87	4545.5 445758.3	1.027 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	4273.7 85193.8	900.8 1684.3	12050.7 12082.3	0.83	1845.0 180937.6	1.025 0.009	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	934.2 128929.9	1358.4 3718.6	21192.9 20376.9	0.94	4852.2 475839.4	0.771 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5161.2 193475.5	3052.5 4340.4	21192.9 21192.9	0.86	4480.1 439348.5	1.033 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	5248.6 81033.0	1078.4 1463.2	11955.9 12019.1	0.78	1668.7 163643.2	0.995 0.009	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	864.0 104603.9	2334.4 3240.1	21192.9 19878.3	0.92	4854.0 476018.2	0.663 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	5652.1 177171.3	3339.7 4137.6	21192.9 21041.8	0.84	4403.4 431830.9	1.005 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	6228.8 70228.2	1059.1 1307.7	11766.4 11829.6	0.73	1455.0 142688.9	1.008 0.009	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	794.4 156602.3	3246.4 2230.5	30970.2 29137.2	0.94	8136.4 797909.4	0.404 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6156.2 266732.2	4514.6 3792.8	30970.2 30832.7	0.86	7714.5 756535.7	0.688 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	7226.1 112411.2	1502.3 1327.3	20470.0 20574.5	0.76	3492.0 342444.0	0.652 0.004	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	730.2 139786.2	4374.2 1297.3	30970.2 28713.4	0.95	8137.5 798018.0	0.540 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	6673.0 230267.2	5816.2 2513.6	30970.2 30408.8	0.88	7639.5 749175.8	0.865 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	8231.0 103674.2	1963.3 834.6	20156.6 20365.5	0.80	3314.0 324992.4	0.825 0.006	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	667.5 139786.2	6601.7 -9.9	30970.2 28713.4	0.97	8138.5 798115.3	0.810 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	7202.1 247495.5	6915.4 1239.0	30970.2 30620.7	0.90	7556.4 741026.2	1.022 0.009	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	9241.4 103674.2	2303.0 387.8	20365.5 20365.5	0.83	3111.7 305158.2	0.964 0.008	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	607.2 215647.4	8105.1 -2227.8	30970.2 30209.4	0.98	8139.4 798200.6	0.999 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	7749.7 277802.4	7415.3 244.7	30970.2 30944.5	0.91	7463.7 731936.4	1.106 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	10259.8 104550.3	2927.5 33.5	20387.7 20387.7	0.84	2884.2 282845.9	1.171 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	512.7 112411.2	-407.5 -179.9	21462.7 20574.5	0.95	4087.1 400811.4	0.120 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	921.9 153590.6	1511.8 2665.6	21514.9 21305.9	0.94	4080.4 400151.9	0.659 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	315.1 44623.3	404.9 531.3	9036.8 9005.5	0.93	1345.1 131904.4	0.403 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	831.3 82804.7	33.8 1154.5	21201.5 19738.6	0.95	4082.2 400330.3	0.313 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1554.2 127742.6	1749.2 2526.0	21305.9 20888.0	0.91	4062.5 398393.1	0.641 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	872.0 42361.1	559.2 755.9	9036.8 8942.9	0.88	1332.4 130663.6	0.599 0.006	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1071.7 94729.8	596.7 1451.4	21068.6 20122.3	0.92	4077.0 399816.3	0.385 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2145.0 131901.8	2080.4 3228.4	21278.9 20963.5	0.90	4037.4 395937.8	0.821 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	1551.7 41836.5	570.1 855.7	9022.2 8927.6	0.84	1300.9 127571.6	0.728 0.007	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1138.5 118181.0	938.8 2740.4	25083.4 24309.6	0.93	4765.2 467307.5	0.588 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2923.7 152243.7	1882.4 3856.9	25341.3 25083.4	0.90	4698.1 460721.8	0.855 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2231.3 42361.1	496.8 840.7	9036.8 8942.9	0.82	1251.7 122746.8	0.788 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1132.8 109339.0	1183.5 3501.2	25083.4 24051.6	0.93	4765.3 467319.3	0.737 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3779.5 152243.7	1735.7 4007.5	25212.4 25083.4	0.89	4644.9 455511.8	0.914 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2911.7 42361.1	476.3 919.0	9036.8 8942.9	0.80	1184.7 116178.6	0.912 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	1127.0 107985.0	1511.6 3147.6	24917.8 24009.3	0.92	4765.5 467331.3	0.662 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4635.4 157359.8	2960.1 3947.3	25047.6 25177.3	0.85	4578.2 448971.0	0.909 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	3595.7 44070.7	806.7 911.1	9022.2 8990.6	0.73	1099.5 107824.7	0.938 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	1073.3 128929.9	1048.6 3338.5	21041.8 20376.9	0.94	4848.2 475444.0	0.703 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5201.2 202484.8	2940.2 4319.2	21124.9 21192.9	0.87	4474.1 438762.0	1.035 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	4634.9 89683.5	943.7 1658.0	12113.9 12145.5	0.82	1783.9 174942.3	1.038 0.009	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	1017.3 128929.9	1360.4 3717.4	20875.6 20376.9	0.94	4849.9 475609.8	0.773 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5764.8 193475.5	3162.5 4267.7	21041.8 21192.9	0.85	4384.9 430008.2	1.042 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	5674.8 83074.4	1138.4 1418.6	12019.1 12050.7	0.76	1580.3 154971.5	1.003 0.009	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	961.7 104603.9	2331.2 3238.7	20543.2 19878.3	0.92	4851.5 475765.7	0.665 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6331.6 177171.3	3297.3 4040.4	20709.4 21041.8	0.83	4285.9 420298.4	1.019 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	6721.1 73576.3	1033.2 1255.4	11892.7 11892.7	0.72	1339.0 131313.1	1.022 0.010	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	907.3 156602.3	3247.4 2233.5	30196.9 29137.2	0.94	8134.2 797696.0	0.406 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	6898.0 266732.2	4523.5 3835.9	30408.8 30832.7	0.85	7604.9 745785.4	0.712 0.006	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	7781.4 122301.0	1510.4 1360.0	20679.0 20783.5	0.76	3396.5 333080.3	0.676 0.005	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	858.2 139786.2	4373.7 1296.1	29984.9 28713.4	0.95	8135.2 797792.3	0.543 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7471.1 247495.5	5792.8 2497.7	30196.9 30620.7	0.88	7511.7 736644.2	0.890 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	8846.5 112411.2	1959.7 825.1	20365.5 20574.5	0.80	3193.6 313184.5	0.851 0.006	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	809.5 139786.2	6604.8 -9.8	29984.9 28713.4	0.96	8136.1 797882.5	0.813 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8048.2 247495.5	6852.9 1265.8	30196.9 30620.7	0.89	7410.3 726700.3	1.043 0.009	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	9914.9 112411.2	2300.6 394.4	20574.5 20574.5	0.83	2963.9 290663.6	0.991 0.008	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	762.8 215647.4	8094.8 -2229.3	30699.5 30209.4	0.98	8137.0 797964.0	1.001 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	8630.0 277802.4	7241.9 320.6	30699.5 30944.5	0.91	7300.4 715927.8	1.114 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	10989.6 109534.8	2772.2 51.0	20508.5 20508.5	0.84	2706.6 265430.4	1.168 0.010	NG

Y 方向正加力時 47レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	513.8 112411.2	-407.0 -181.8	21462.7 20574.5	0.95	4087.1 400810.2	0.120 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	920.2 153590.6	1529.4 2690.4	21514.9 21305.9	0.94	4080.5 400155.5	0.665 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	337.9 43470.1	400.6 550.2	8974.2 8974.2	0.92	1344.8 131876.5	0.418 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	832.7 82804.7	36.0 1153.2	21201.5 19738.6	0.95	4082.2 400327.7	0.312 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1542.9 122301.0	1755.3 2530.1	21305.9 20783.5	0.90	4062.9 398432.4	0.641 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	854.7 41293.9	553.9 738.9	8911.5 8911.5	0.87	1333.0 130719.6	0.586 0.006	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1073.4 94729.8	596.4 1448.2	21068.6 20122.3	0.92	4076.9 399812.2	0.385 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2124.6 131901.8	2083.4 3228.3	21278.9 20963.5	0.90	4038.4 396035.4	0.820 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	1493.7 40782.6	569.8 857.5	8959.1 8896.1	0.84	1304.2 127903.1	0.723 0.007	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1140.8 118181.0	940.7 2736.8	25083.4 24309.6	0.93	4765.2 467302.7	0.587 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2894.4 152243.7	1887.0 3857.5	25341.3 25083.4	0.90	4699.6 460876.4	0.854 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2137.7 41293.9	492.0 836.0	9036.8 8911.5	0.82	1259.5 123514.0	0.776 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1135.5 109339.0	1184.9 3499.6	25083.4 24051.6	0.93	4765.3 467313.8	0.737 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3741.3 152243.7	1737.9 4006.9	25212.4 25083.4	0.89	4647.6 455772.4	0.912 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2781.9 41293.9	468.4 919.8	9036.8 8911.5	0.80	1198.8 117566.1	0.901 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	1130.4 107985.0	1511.2 3146.5	24917.8 24009.3	0.92	4765.4 467324.3	0.662 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4587.9 157359.8	2957.7 3949.7	25047.6 25177.3	0.85	4582.3 449368.8	0.908 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 544	3426.6 42931.8	790.4 915.1	8959.1 8959.1	0.74	1122.2 110054.3	0.926 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	1076.6 128929.9	1049.3 3338.9	21041.8 20376.9	0.94	4848.1 475433.9	0.703 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5144.4 202484.8	2937.0 4326.6	21124.9 21192.9	0.87	4482.6 439594.6	1.034 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 548	4426.7 87395.4	915.3 1670.4	12019.1 12113.9	0.83	1819.8 178456.9	1.031 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	1021.1 128929.9	1362.4 3716.4	20875.6 20376.9	0.94	4849.8 475599.0	0.773 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5697.8 193475.5	3155.1 4275.9	21041.8 21192.9	0.85	4396.0 431096.4	1.041 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 569	5427.6 81033.0	1100.2 1443.3	11892.7 12019.1	0.77	1632.4 160084.4	1.001 0.009	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	965.8 104603.9	2328.0 3237.4	20543.2 19878.3	0.92	4851.3 475754.5	0.665 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6253.3 177171.3	3300.6 4051.1	20709.4 21041.8	0.83	4300.1 421694.7	1.018 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	639 611	6428.8 70228.2	1045.9 1284.3	11703.2 11829.6	0.73	1407.9 138066.4	1.017 0.009	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	911.9 156602.3	3248.2 2236.6	30196.9 29137.2	0.94	8134.1 797686.8	0.407 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	6807.5 266732.2	4525.4 3837.1	30408.8 30832.7	0.85	7618.9 747162.9	0.710 0.006	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	7442.8 112411.2	1502.9 1338.0	20365.5 20574.5	0.76	3455.5 338872.5	0.663 0.004	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	863.2 139786.2	4374.0 1295.0	29984.9 28713.4	0.95	8135.1 797782.8	0.543 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	7367.8 230267.2	5799.4 2500.6	30196.9 30408.8	0.87	7529.0 738346.1	0.886 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	8461.1 103674.2	1959.8 828.1	20156.6 20365.5	0.80	3270.0 320676.9	0.835 0.006	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	814.7 139786.2	6604.8 -10.0	29984.9 28713.4	0.96	8136.0 797873.1	0.813 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7931.2 247495.5	6862.5 1263.5	30196.9 30620.7	0.89	7431.5 728776.6	1.041 0.009	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	9479.7 103674.2	2299.0 387.2	20156.6 20365.5	0.82	3060.6 300146.3	0.980 0.008	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	767.7 215647.4	8094.5 -2229.2	30699.5 30209.4	0.98	8136.9 797955.6	1.001 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	8498.3 277802.4	7267.8 313.7	30699.5 30944.5	0.91	7326.0 718433.0	1.113 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	723 690	10499.9 109534.8	2878.9 36.9	20266.9 20508.5	0.84	2827.1 277246.2	1.175 0.010	NG

Y 方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	497.6 112411.2	-388.9 -161.8	21462.7 20574.5	0.95	4087.3 400828.5	0.115 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	865.8 149950.7	1554.1 2728.0	21514.9 21253.7	0.94	4081.6 400264.6	0.672 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	328.5 42361.1	385.9 561.7	8911.5 8942.9	0.93	1344.9 131888.2	0.426 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	796.7 82804.7	44.7 1161.9	21201.5 19738.6	0.95	4082.9 400393.6	0.313 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1424.4 122301.0	1748.0 2528.1	21305.9 20783.5	0.91	4066.9 398827.3	0.637 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	776.3 39277.2	547.9 715.0	8786.3 8848.9	0.88	1335.4 130959.7	0.563 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1023.0 94729.8	604.8 1450.8	21068.6 20122.3	0.93	4078.2 399931.1	0.383 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	1940.6 126160.7	2081.3 3217.0	21278.9 20858.3	0.90	4047.0 396875.8	0.810 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	1350.7 38790.8	572.5 863.5	8896.1 8833.1	0.84	1312.0 128666.9	0.714 0.007	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1077.6 118181.0	944.6 2741.3	25083.4 24309.6	0.94	4766.5 467430.1	0.586 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2643.3 152243.7	1886.0 3865.4	25341.3 25083.4	0.90	4712.5 462139.2	0.848 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1921.8 39277.2	486.8 831.7	9036.8 8848.9	0.82	1276.3 125159.0	0.753 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1061.6 109339.0	1185.6 3495.3	25083.4 24051.6	0.93	4766.8 467461.2	0.734 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	3426.7 145617.2	1739.5 4011.4	25212.4 24954.4	0.89	4668.5 457820.5	0.903 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	2491.4 39277.2	463.7 924.5	9036.8 8848.9	0.81	1228.2 120441.2	0.876 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	1046.9 107985.0	1511.0 3146.2	25307.1 24009.3	0.93	4767.1 467489.4	0.660 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4214.9 150358.3	2908.2 3959.9	25501.8 25047.6	0.85	4612.7 452350.8	0.897 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	551 558	3060.4 40782.6	758.2 920.3	8927.6 8896.1	0.75	1167.7 114511.7	0.898 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	984.9 128929.9	1050.0 3339.0	21192.9 20376.9	0.94	4850.8 475701.6	0.700 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4644.9 193475.5	2876.9 4387.2	21192.9 21192.9	0.87	4553.2 446519.5	1.025 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 562	3980.9 83074.4	878.3 1704.1	11892.7 12050.7	0.83	1891.0 185439.1	1.016 0.009	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	922.6 128929.9	1364.5 3715.5	21192.9 20376.9	0.94	4852.5 475869.9	0.770 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5090.2 193475.5	3044.6 4348.8	21192.9 21192.9	0.86	4490.6 440380.0	1.032 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 583	4903.6 77169.8	1023.7 1482.5	11766.4 11955.9	0.79	1735.2 170169.0	0.985 0.009	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	864.4 104603.9	2324.8 3236.0	21192.9 19878.3	0.92	4854.0 476017.3	0.662 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	5564.9 162844.4	3337.6 4149.6	21192.9 20875.6	0.83	4417.6 433216.1	1.002 0.010	NG
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	653 625	5829.5 67103.5	1076.0 1353.4	11640.0 11766.4	0.74	1546.5 151656.1	0.998 0.009	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	809.4 156602.3	3248.8 2239.7	30970.2 29137.2	0.94	8136.1 797882.7	0.404 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6052.1 266732.2	4518.0 3798.7	30970.2 30832.7	0.86	7728.9 757947.0	0.685 0.006	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 681	6772.3 112411.2	1493.3 1299.4	20156.6 20574.5	0.77	3564.7 349580.6	0.635 0.004	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	761.7 139786.2	4375.0 1294.0	30970.2 28713.4	0.95	8137.0 797965.8	0.541 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	6551.4 230267.2	5822.2 2514.6	30970.2 30408.8	0.88	7657.7 750961.6	0.862 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 738	7722.5 95917.6	1965.3 839.5	19738.6 20156.6	0.80	3406.9 334106.8	0.808 0.006	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	717.9 139786.2	6602.7 -10.5	30970.2 28713.4	0.96	8137.7 798037.8	0.811 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7060.7 230267.2	6927.1 1237.1	30970.2 30408.8	0.90	7579.2 743265.3	1.019 0.009	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 709	8676.9 103674.2	2296.9 378.9	19738.6 20365.5	0.83	3227.6 316523.0	0.949 0.007	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	679.2 215647.4	8100.2 -2228.0	30970.2 30209.4	0.98	8138.3 798097.8	1.000 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	7586.1 265710.9	7447.4 234.7	30970.2 30822.0	0.91	7492.1 734721.3	1.105 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	739 706	9637.4 104550.3	3050.9 22.7	20146.1 20387.7	0.85	3026.1 296759.1	1.174 0.010	NG

Y方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	277.7 67656.5	-414.9 -15.1	20574.5 19111.7	0.97	4089.3 401020.1	0.113 0.001	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	502.5 122301.0	910.3 1936.2	20783.5 20783.5	0.95	4087.3 400823.1	0.477 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	41293.9	379.3 543.5	8661.0 8911.5	0.93	1345.4 131934.4	0.411 0.004	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	473.0 50267.5	-105.8 927.0	19947.6 18066.8	0.96	4087.6 400855.3	0.245 0.002	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	840.2 89000.1	1142.1 1927.6	20156.6 19947.6	0.92	4082.1 400313.7	0.481 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	742.5 37404.6	402.5 640.6	8222.5 8786.3	0.89	1336.4 131056.0	0.520 0.005	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	610.8 49645.0	28.5 1075.7	19912.0 18019.5	0.94	4085.9 400687.6	0.285 0.003	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1157.7 87897.9	1261.4 2438.1	20122.3 19912.0	0.91	4074.8 399601.0	0.610 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	1259.5 36941.4	415.0 674.8	8454.9 8770.0	0.85	1316.6 129113.5	0.590 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	705.6 57301.2	-198.6 1509.6	23535.7 21472.2	0.95	4772.6 468032.6	0.337 0.003	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	1505.4 101453.5	822.7 2644.6	23793.7 23793.7	0.92	4756.2 466426.6	0.580 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1806.8 37404.6	293.5 670.1	8723.6 8786.3	0.84	1284.5 125963.6	0.647 0.005	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	767.7 51461.5	156.9 2219.3	23535.7 20956.3	0.93	4771.8 467949.5	0.477 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	1882.8 94391.3	930.0 3061.1	23793.7 23535.7	0.91	4744.4 465265.4	0.674 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	2356.0 37404.6	380.2 790.1	8723.6 8786.3	0.81	1240.7 121673.1	0.780 0.006	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	801.3 63399.5	721.5 2198.8	24268.9 21932.9	0.93	4771.3 467901.5	0.468 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	2282.3 100197.1	1362.3 2878.8	24528.4 23749.8	0.89	4729.0 463754.1	0.644 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2904.3 32122.6	271.8 696.3	8517.9 8580.9	0.79	1185.5 116259.6	0.790 0.006	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	704.4 92021.6	376.5 2742.5	21124.9 19545.9	0.95	4857.6 476372.7	0.576 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	2883.1 138951.1	1097.7 3512.6	21192.9 20543.2	0.91	4744.8 465303.1	0.808 0.008	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	3465.9 52089.9	135.4 849.5	11260.9 11387.2	0.85	1963.8 192584.1	0.661 0.004	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	603.6 92021.6	611.9 2964.6	21041.8 19545.9	0.95	4859.6 476559.5	0.614 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	3465.9 128929.9	1336.2 3639.5	21192.9 20376.9	0.89	4691.3 460062.5	0.853 0.008	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	4030.8 48192.7	215.9 971.5	11134.5 11260.9	0.82	1883.4 184694.4	0.760 0.005	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	497.7 81580.1	1732.7 2553.6	20875.6 19213.4	0.93	4861.2 476724.6	0.519 0.005	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	4017.2 111885.6	2344.8 3251.7	20875.6 20044.5	0.84	4631.8 454219.8	0.781 0.007	OK
	C	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	4589.5 41604.2	570.9 854.0	10881.7 11008.1	0.72	1791.9 175723.7	0.738 0.005	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	391.2 113365.9	2510.2 1417.7	30408.8 27865.6	0.95	8141.8 798440.0	0.309 0.003	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	4557.8 176645.9	3189.4 2249.6	30832.7 29561.1	0.86	7908.4 775548.4	0.501 0.004	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	5154.5 63522.3	780.2 495.4	18484.8 18902.7	0.77	3785.8 371257.1	0.438 0.002	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	287.1 102880.3	3690.4 619.0	30196.9 27441.8	0.97	8142.6 798518.4	0.451 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5095.3 156602.3	4625.6 1335.7	30408.8 29137.2	0.88	7849.7 769787.7	0.694 0.006	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	5722.0 56314.6	1378.7 278.6	18066.8 18484.8	0.81	3715.1 364322.9	0.620 0.004	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	178.9 102880.3	5827.4 -739.3	30408.8 27441.8	0.98	8143.2 798574.4	0.710 0.007	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5619.2 156602.3	5759.6 -110.9	30408.8 29137.2	0.91	7786.1 763556.2	0.858 0.008	OK
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6283.6 56314.6	1333.8 -321.6	18066.8 18484.8	0.87	3637.8 356748.0	0.668 0.004	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	68.8 199513.4	8139.7 -2982.8	30699.5 29964.3	0.99	8143.5 798604.7	0.996 0.010	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6125.4 215647.4	7734.4 -1334.0	30822.0 30209.4	0.93	7718.8 756956.4	1.112 0.010	NG
	C	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	6839.3 77547.4	3557.5 -343.1	19542.0 19542.0	0.87	3554.3 348555.5	1.176 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	274.0 112411.2	-51.9 -78.9	20574.5 19111.7	0.96	4089.3 401022.4	0.033 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	501.5 165342.6	-31.9 -39.5	21462.7 20574.5	0.95	4087.3 400824.1	0.034 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	512.7 165342.6	-9.0 -12.0	21462.7 20574.5	0.95	4087.1 400811.4	0.028 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	513.8 165342.6	0.0 -2.5	21462.7 20574.5	0.97	4087.1 400810.2	0.026 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	497.6 165342.6	32.6 36.5	21462.7 20574.5	0.95	4087.3 400828.5	0.033 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	277.7 112411.2	59.5 84.4	20574.5 19111.7	0.96	4089.3 401020.1	0.034 0.000	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	466.2 89000.1	-41.2 -42.2	19947.6 18066.8	0.93	4087.7 400862.5	0.035 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	805.7 146438.6	-29.6 -32.0	21201.5 19738.6	0.93	4082.7 400377.4	0.048 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	831.3 146438.6	-10.8 -14.0	21201.5 19738.6	0.93	4082.2 400330.3	0.045 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	832.7 146438.6	-2.4 -6.0	21201.5 19738.6	0.95	4082.2 400327.7	0.044 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	796.7 146438.6	24.2 19.1	21201.5 19738.6	0.93	4082.9 400393.6	0.046 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	473.0 89000.1	46.0 36.4	19947.6 18066.8	0.93	4087.6 400855.3	0.037 0.000	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	606.0 87897.9	-43.4 -52.0	19912.0 18019.5	0.92	4085.9 400694.1	0.045 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1037.0 138043.9	-33.6 -37.6	21068.6 20122.3	0.92	4077.8 399898.5	0.060 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1071.7 138043.9	-17.3 -21.3	21068.6 20122.3	0.92	4077.0 399816.3	0.058 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1073.4 138043.9	-9.1 -13.4	21068.6 20122.3	0.93	4076.9 399812.2	0.056 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	1023.0 138043.9	15.0 10.5	21068.6 20122.3	0.93	4078.2 399931.1	0.054 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	610.8 87897.9	40.5 37.7	19912.0 18019.5	0.92	4085.9 400687.6	0.043 0.000	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	706.7 94391.3	-44.3 -51.1	23535.7 21472.2	0.92	4772.6 468031.1	0.043 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1096.0 152243.7	-37.3 -38.5	25083.4 24309.6	0.92	4766.1 467393.8	0.053 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1138.5 152243.7	-23.3 -25.5	25083.4 24309.6	0.92	4765.2 467307.5	0.052 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1140.8 152243.7	-15.3 -18.4	25083.4 24309.6	0.92	4765.2 467302.7	0.050 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	1077.6 152243.7	6.5 1.9	25083.4 24309.6	0.95	4766.5 467430.1	0.046 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	705.6 94391.3	35.5 30.9	23535.7 21472.2	0.92	4772.6 468032.6	0.040 0.000	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	778.4 94391.3	-45.3 -51.9	23535.7 20956.3	0.91	4771.6 467934.4	0.047 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1085.7 152243.7	-41.7 -41.5	25083.4 24051.6	0.92	4766.3 467414.2	0.053 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1132.8 152243.7	-30.6 -30.2	25083.4 24051.6	0.91	4765.3 467319.3	0.053 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1135.5 152243.7	-22.8 -23.3	25083.4 24051.6	0.91	4765.3 467313.8	0.052 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	1061.6 152243.7	-2.2 -4.6	25083.4 24051.6	0.94	4766.8 467461.2	0.045 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	767.7 94391.3	29.8 25.8	23535.7 20956.3	0.92	4771.8 467949.5	0.042 0.000	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	826.8 116717.4	-58.7 -51.9	24268.9 21932.9	0.92	4770.9 467863.9	0.049 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	1076.2 164862.1	-52.2 -41.7	25307.1 24009.3	0.93	4766.5 467432.9	0.055 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	1127.0 143813.9	-32.9 -30.3	24917.8 24009.3	0.91	4765.5 467331.3	0.053 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	1130.4 143813.9	-27.0 -23.9	24917.8 24009.3	0.92	4765.4 467324.3	0.052 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	1046.9 164862.1	-8.0 -7.7	25307.1 24009.3	0.92	4767.1 467489.4	0.045 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	801.3 116717.4	22.9 23.3	24268.9 21932.9	0.92	4771.3 467901.5	0.041 0.000	OK
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	758.1 185054.3	-71.5 -81.8	21124.9 19545.9	0.94	4856.5 476261.6	0.055 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	1006.5 233637.8	-63.6 -71.6	21192.9 20376.9	0.94	4850.2 475640.7	0.063 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	1073.3 177171.3	-33.4 -30.6	21041.8 20376.9	0.93	4848.2 475444.0	0.059 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	1076.6 177171.3	-26.7 -24.4	21041.8 20376.9	0.93	4848.1 475433.9	0.058 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	984.9 233637.8	-5.2 -2.1	21192.9 20376.9	0.95	4850.8 475701.6	0.049 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	704.4 185054.3	29.2 34.5	21124.9 19545.9	0.94	4857.6 476372.7	0.043 0.000	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	688.9 177171.3	-68.3 -71.4	21041.8 19545.9	0.94	4858.0 476403.3	0.049 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	934.2 222499.1	-61.1 -64.8	21192.9 20376.9	0.94	4852.2 475839.4	0.058 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	1017.3 162844.4	-34.8 -32.7	20875.6 20376.9	0.92	4849.9 475609.8	0.057 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	1021.1 162844.4	-29.1 -27.3	20875.6 20376.9	0.92	4849.8 475599.0	0.056 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	922.6 222499.1	-12.9 -12.0	21192.9 20376.9	0.94	4852.5 475869.9	0.048 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	603.6 177171.3	23.3 22.4	21041.8 19545.9	0.94	4859.6 476559.5	0.035 0.000	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	617.9 162844.4	-62.9 -70.5	20875.6 19213.4	0.94	4859.3 476534.7	0.046 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	864.0 202484.8	-57.8 -63.8	21192.9 19878.3	0.94	4854.0 476018.2	0.056 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	961.7 138951.1	-35.8 -33.5	20543.2 19878.3	0.92	4851.5 475765.7	0.055 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	965.8 138951.1	-31.6 -29.1	20543.2 19878.3	0.92	4851.3 475754.5	0.055 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	864.4 202484.8	-21.6 -19.4	21192.9 19878.3	0.94	4854.0 476017.3	0.048 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	497.7 162844.4	9.1 15.4	20875.6 19213.4	0.96	4861.2 476724.6	0.029 0.000	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	551.0 230267.2	-72.0 -80.0	30408.8 27865.6	0.95	8140.1 798272.9	0.029 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	794.4 312598.2	-67.0 -73.8	30970.2 29137.2	0.95	8136.4 797909.4	0.036 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	907.3 214777.1	-40.1 -37.8	30196.9 29137.2	0.94	8134.2 797696.0	0.036 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	911.9 214777.1	-35.6 -32.8	30196.9 29137.2	0.94	8134.1 797686.8	0.035 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	809.4 312598.2	-26.1 -23.4	30970.2 29137.2	0.95	8136.1 797882.7	0.031 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	391.2 230267.2	13.6 21.0	30408.8 27865.6	0.97	8141.8 798440.0	0.017 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	488.9 214777.1	-69.1 -70.3	30196.9 27441.8	0.95	8140.8 798344.5	0.026 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	730.2 288302.1	-61.8 -64.8	30970.2 28713.4	0.95	8137.5 798018.0	0.033 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	858.2 200799.0	-39.4 -34.8	29984.9 28713.4	0.94	8135.2 797792.3	0.034 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	863.2 200799.0	-35.7 -31.2	29984.9 28713.4	0.94	8135.1 797782.8	0.034 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	761.7 288302.1	-31.6 -28.2	30970.2 28713.4	0.95	8137.0 797965.8	0.030 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	287.1 214777.1	7.8 9.4	30196.9 27441.8	0.97	8142.6 798518.4	0.012 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	425.0 230267.2	-62.9 -68.9	30408.8 27441.8	0.96	8141.5 798409.4	0.024 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	667.5 288302.1	-64.4 -63.9	30970.2 28713.4	0.95	8138.5 798115.3	0.031 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	809.5 200799.0	-37.2 -34.7	29984.9 28713.4	0.94	8136.1 797882.5	0.033 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	814.7 200799.0	-35.8 -32.1	29984.9 28713.4	0.94	8136.0 797873.1	0.033 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	717.9 288302.1	-35.8 -34.4	30970.2 28713.4	0.95	8137.7 798037.8	0.029 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	178.9 230267.2	-1.3 4.5	30408.8 27441.8	0.99	8143.2 798574.4	0.007 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	361.9 254392.0	-77.2 -69.6	30699.5 29964.3	0.96	8142.1 798464.5	0.021 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	607.2 290738.4	-54.6 -54.8	30970.2 30209.4	0.95	8139.4 798200.6	0.027 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	762.8 254392.0	-55.7 -33.3	30699.5 30209.4	0.96	8137.0 797964.0	0.032 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	767.7 254392.0	-53.5 -31.3	30699.5 30209.4	0.96	8136.9 797955.6	0.032 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	679.2 290738.4	-60.8 -41.0	30970.2 30209.4	0.96	8138.3 798097.8	0.030 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	68.8 254392.0	-24.3 5.4	30699.5 29964.3	0.99	8143.5 798604.7	0.005 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	510.5 122301.0	-234.8 -325.7	20783.5 20783.5	0.94	4087.2 400814.0	0.100 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	870.0 169560.9	-223.2 -260.0	21514.9 21305.9	0.93	4081.5 400256.4	0.100 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	921.9 169560.9	-36.6 -38.3	21514.9 21305.9	0.93	4080.4 400151.9	0.052 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	920.2 169560.9	57.8 65.9	21514.9 21305.9	0.93	4080.5 400155.5	0.058 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	865.8 169560.9	215.4 252.6	21514.9 21253.7	0.93	4081.6 400264.6	0.099 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	502.5 122301.0	220.7 309.5	20783.5 20783.5	0.95	4087.3 400823.1	0.096 0.001	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	856.3 95917.6	-186.3 -165.0	20156.6 19947.6	0.91	4081.7 400282.9	0.085 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1437.6 153590.6	-185.9 -166.0	21305.9 20783.5	0.91	4066.5 398785.0	0.111 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1554.2 153590.6	-30.3 -26.1	21305.9 20888.0	0.91	4062.5 398393.1	0.081 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1542.9 153590.6	52.4 50.2	21305.9 20783.5	0.90	4062.9 398432.4	0.086 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1424.4 153590.6	183.5 168.5	21305.9 20783.5	0.91	4066.9 398827.3	0.110 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	840.2 95917.6	176.1 161.5	20156.6 19947.6	0.91	4082.1 400313.7	0.082 0.000	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1177.1 94729.8	-181.5 -189.3	20122.3 19912.0	0.89	4074.3 399550.2	0.101 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	1961.5 151688.6	-176.5 -168.2	21278.9 20963.5	0.89	4046.1 396784.1	0.132 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2145.0 151688.6	-25.6 -22.1	21278.9 20963.5	0.89	4037.4 395937.8	0.108 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2124.6 151688.6	55.3 55.0	21278.9 20963.5	0.88	4038.4 396035.4	0.113 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	1940.6 151688.6	182.0 178.0	21278.9 20858.3	0.89	4047.0 396875.8	0.133 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1157.7 94729.8	176.1 189.3	20122.3 19912.0	0.89	4074.8 399601.0	0.100 0.000	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	1527.5 101453.5	-183.8 -184.4	23793.7 23793.7	0.88	4755.6 466365.7	0.099 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2673.1 166929.3	-179.2 -156.0	25341.3 25083.4	0.88	4711.0 461995.5	0.140 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2923.7 166929.3	-23.7 -18.9	25341.3 25083.4	0.88	4698.1 460721.8	0.121 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2894.4 166929.3	60.0 55.4	25341.3 25083.4	0.87	4699.6 460876.4	0.127 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2643.3 166929.3	190.3 170.4	25341.3 25083.4	0.88	4712.5 462139.2	0.141 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	1505.4 101453.5	180.5 187.1	23793.7 23793.7	0.88	4756.2 466426.6	0.098 0.000	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	1905.5 101453.5	-157.1 -165.2	23793.7 23535.7	0.87	4743.6 465187.3	0.111 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3464.1 159333.0	-151.0 -136.2	25212.4 25083.4	0.86	4666.1 457586.5	0.166 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3779.5 159333.0	-20.4 -13.7	25212.4 25083.4	0.87	4644.9 455511.8	0.154 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3741.3 159333.0	64.0 55.4	25212.4 25083.4	0.86	4647.6 455772.4	0.161 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	3426.7 159333.0	169.7 157.3	25212.4 24954.4	0.86	4668.5 457820.5	0.168 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	1882.8 101453.5	157.9 172.9	23793.7 23535.7	0.87	4744.4 465265.4	0.112 0.000	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	2301.3 126553.6	-200.3 -169.7	24528.4 23749.8	0.88	4728.2 463674.9	0.134 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4260.3 177162.8	-206.9 -137.5	25501.8 25047.6	0.87	4609.1 452000.8	0.209 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4635.4 150358.3	-9.2 -10.7	25047.6 25177.3	0.84	4578.2 448971.0	0.187 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4587.9 150358.3	61.9 55.3	25047.6 25177.3	0.83	4582.3 449368.8	0.194 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	4214.9 177162.8	237.6 163.4	25501.8 25047.6	0.87	4612.7 452350.8	0.213 0.001	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	2282.3 126553.6	211.2 180.7	24528.4 23749.8	0.88	4729.0 463754.1	0.136 0.000	OK
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	2893.7 193475.5	-229.2 -267.0	21192.9 20543.2	0.89	4743.9 465216.2	0.190 0.001	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4702.4 245634.4	-218.9 -193.7	21192.9 21192.9	0.87	4545.5 445758.3	0.262 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5201.2 185054.3	-7.6 -4.4	21124.9 21192.9	0.87	4474.1 438762.0	0.248 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	5144.4 185054.3	62.9 44.5	21124.9 21192.9	0.86	4482.6 439594.6	0.255 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4644.9 245634.4	254.2 221.6	21192.9 21192.9	0.87	4553.2 446519.5	0.266 0.001	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	2883.1 193475.5	243.2 282.9	21192.9 20543.2	0.89	4744.8 465303.1	0.193 0.001	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	3465.8 193475.5	-172.5 -178.9	21192.9 20376.9	0.87	4691.3 460063.6	0.203 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5161.2 233637.8	-157.8 -135.4	21192.9 21192.9	0.86	4480.1 439348.5	0.272 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5764.8 177171.3	-2.9 -2.4	21041.8 21192.9	0.84	4384.9 43008.2	0.274 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5697.8 177171.3	56.7 43.0	21041.8 21192.9	0.84	4396.0 431096.4	0.281 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5090.2 233637.8	197.3 167.1	21192.9 21192.9	0.86	4490.6 440380.0	0.276 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	3465.9 193475.5	188.4 198.2	21192.9 20376.9	0.87	4691.3 460062.5	0.206 0.000	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	4002.8 162844.4	-109.6 -139.6	20875.6 20044.5	0.86	4633.4 454383.7	0.225 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	5652.1 212138.3	-82.9 -100.2	21192.9 21041.8	0.85	4403.4 431830.9	0.287 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6331.6 150187.6	6.8 3.0	20709.4 21041.8	0.85	4285.9 420298.4	0.307 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6253.3 150187.6	45.8 42.0	20709.4 21041.8	0.80	4300.1 421694.7	0.310 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	5564.9 212138.3	127.8 140.2	21192.9 20875.6	0.85	4417.6 433216.1	0.292 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	4017.2 162844.4	139.2 166.3	20875.6 20044.5	0.86	4631.8 454219.8	0.230 0.000	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	4526.6 266732.2	-128.0 -152.0	30832.7 29561.1	0.88	7911.6 775862.6	0.170 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6156.2 340100.2	-103.0 -128.1	30970.2 30832.7	0.88	7714.5 756535.7	0.214 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	6898.0 230267.2	4.7 1.1	30408.8 30832.7	0.89	7604.9 745785.4	0.227 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	6807.5 230267.2	52.2 52.2	30408.8 30832.7	0.83	7618.9 747162.9	0.229 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6052.1 340100.2	149.7 175.3	30970.2 30832.7	0.88	7728.9 757947.0	0.215 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	4557.8 266732.2	151.3 171.4	30832.7 29561.1	0.88	7908.4 775548.4	0.173 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5046.6 230267.2	-103.2 -108.8	30408.8 29137.2	0.86	7855.2 770336.5	0.185 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	6673.0 312598.2	-71.8 -80.7	30970.2 30408.8	0.86	7639.5 749175.8	0.228 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7471.1 214777.1	9.2 7.5	30196.9 30620.7	0.83	7511.7 736644.2	0.248 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	7367.8 214777.1	43.7 41.8	30196.9 30408.8	0.82	7529.0 738346.1	0.249 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	6551.4 312598.2	119.6 129.5	30970.2 30408.8	0.86	7657.7 750961.6	0.229 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5095.3 230267.2	128.7 136.5	30408.8 29137.2	0.86	7849.7 769787.7	0.190 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5550.6 230267.2	-79.7 -91.2	30408.8 29137.2	0.85	7794.8 764406.4	0.200 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	7202.1 312598.2	-45.8 -59.9	30970.2 30620.7	0.87	7556.4 741026.2	0.242 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8048.2 214777.1	12.7 11.9	30196.9 30620.7	0.81	7410.3 726700.3	0.268 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	7931.2 214777.1	36.0 39.3	30196.9 30620.7	0.82	7431.5 728776.6	0.267 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7060.7 312598.2	93.5 113.8	30970.2 30408.8	0.86	7579.2 743265.3	0.245 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	5619.2 230267.2	111.1 122.5	30408.8 29137.2	0.85	7786.1 763556.2	0.206 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6034.3 265710.9	-0.0 -57.3	30822.0 30209.4	0.92	7731.3 758185.6	0.206 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	7749.7 304599.5	33.4 -15.2	30970.2 30944.5	0.96	7463.7 731936.4	0.254 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	8630.0 254392.0	32.8 17.5	30699.5 30944.5	0.86	7300.4 715927.8	0.285 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	8498.3 254392.0	37.9 33.3	30699.5 30944.5	0.83	7326.0 718433.0	0.281 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	7586.1 304599.5	38.5 74.4	30970.2 30822.0	0.88	7492.1 734721.3	0.254 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6125.4 265710.9	32.4 90.2	30822.0 30209.4	0.90	7718.8 756956.4	0.213 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	296.5 34040.0	-90.0 -132.0	8661.0 8911.5	0.92	1345.3 131925.8	0.125 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	307.8 44623.3	-97.1 -103.8	9005.5 8974.2	0.92	1345.1 131912.9	0.106 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	315.1 45823.0	-3.2 -1.9	9036.8 9005.5	0.93	1345.1 131904.4	0.037 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	337.9 43470.1	47.0 48.0	8974.2 8974.2	0.91	1344.8 131876.5	0.070 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	328.5 41293.9	73.7 87.7	8911.5 8942.9	0.92	1344.9 131888.2	0.097 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	288.7 34040.0	72.9 108.0	8661.0 8911.5	0.92	1345.4 131934.4	0.108 0.001	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	757.9 25248.2	-60.5 -47.8	8222.5 8786.3	0.84	1336.0 131012.7	0.131 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	808.1 43470.1	-83.2 -77.7	8974.2 8911.5	0.87	1334.5 130865.0	0.145 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	872.0 45823.0	-2.3 -1.4	9036.8 8942.9	0.89	1332.4 130663.6	0.099 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	854.7 41293.9	44.7 43.2	8911.5 8911.5	0.86	1333.0 130719.6	0.125 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	776.3 37404.6	59.2 55.9	8786.3 8848.9	0.86	1335.4 130959.7	0.127 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	742.5 25248.2	49.4 41.4	8222.5 8786.3	0.84	1336.4 131056.0	0.122 0.000	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	1282.0 29415.7	-83.8 -70.1	8454.9 8770.0	0.81	1315.5 129006.2	0.204 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 558	1437.2 44070.7	-95.0 -82.3	8990.6 8896.1	0.83	1307.4 128214.0	0.222 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	1551.7 45255.5	2.2 2.1	9022.2 8927.6	0.82	1300.9 127571.6	0.175 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	1493.7 42931.8	52.4 47.9	8959.1 8896.1	0.82	1304.2 127903.1	0.201 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	1350.7 40782.6	78.9 67.9	8896.1 8833.1	0.83	1312.0 128666.9	0.203 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 586	1259.5 29415.7	71.6 62.2	8454.9 8770.0	0.81	1316.6 129113.5	0.194 0.001	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1836.0 35662.9	-88.3 -90.2	8723.6 8786.3	0.78	1282.4 125763.9	0.265 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2058.9 45823.0	-100.5 -101.3	9036.8 8911.5	0.79	1265.8 124134.5	0.293 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2231.3 45823.0	5.4 6.1	9036.8 8942.9	0.79	1251.7 122746.8	0.253 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2137.7 45823.0	57.6 59.2	9036.8 8911.5	0.79	1259.5 123514.0	0.276 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1921.8 45823.0	89.0 91.4	9036.8 8848.9	0.80	1276.3 125159.0	0.274 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1806.8 35662.9	77.9 81.4	8723.6 8786.3	0.78	1284.5 125963.6	0.257 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	2389.8 35662.9	-85.0 -83.3	8723.6 8786.3	0.74	1237.7 121372.1	0.324 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2679.6 45823.0	-93.6 -88.8	9036.8 8911.5	0.76	1209.5 118614.8	0.357 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2911.7 45823.0	9.1 8.8	9036.8 8942.9	0.75	1184.7 116178.6	0.331 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2781.9 45823.0	57.8 55.4	9036.8 8911.5	0.76	1198.8 117566.1	0.347 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	2491.4 45823.0	87.9 85.6	9036.8 8848.9	0.77	1228.2 120441.2	0.335 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	2356.0 35662.9	79.6 79.6	8723.6 8786.3	0.74	1240.7 121673.1	0.317 0.001	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2940.1 30724.5	-69.8 -76.6	8517.9 8580.9	0.70	1181.5 115867.1	0.389 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 544	3301.0 44070.7	-77.9 -77.6	8990.6 8959.1	0.73	1138.4 111639.3	0.414 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 537	3595.7 45255.5	9.9 9.8	9022.2 8990.6	0.72	1099.5 107824.7	0.406 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 544	3426.6 42931.8	48.5 48.8	8959.1 8959.1	0.72	1122.2 110054.3	0.411 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	551 558	3060.4 41836.5	80.5 80.8	8927.6 8896.1	0.73	1167.7 114511.7	0.391 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	643 629	2904.3 30724.5	68.7 75.6	8517.9 8580.9	0.71	1185.5 116259.6	0.385 0.001	OK
7F	1	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	3501.9 48192.7	-92.0 -105.9	11260.9 11387.2	0.75	1959.0 192115.6	0.350 0.001	OK
	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	562 555	4273.7 83074.4	-108.2 -98.7	12050.7 12082.3	0.78	1845.0 180937.6	0.395 0.001	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	548 541	4634.9 87395.4	16.0 14.5	12113.9 12145.5	0.78	1783.9 174942.3	0.389 0.000	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 548	4426.7 81033.0	70.7 63.5	12019.1 12113.9	0.78	1819.8 178456.9	0.395 0.000	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 562	3980.9 73576.3	108.5 102.0	11892.7 12050.7	0.77	1891.0 185439.1	0.375 0.001	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	738 709	3465.9 48192.7	92.5 106.0	11260.9 11387.2	0.75	1963.8 192584.1	0.347 0.001	OK
	7	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	4065.1 44717.0	-79.7 -78.1	11134.5 11260.9	0.70	1878.1 184177.6	0.393 0.000	OK
6F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	583 569	5248.6 77169.8	-90.2 -72.3	11955.9 12019.1	0.77	1668.7 163643.2	0.473 0.001	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	569 562	5674.8 81033.0	18.4 14.1	12019.1 12050.7	0.77	1580.3 154971.5	0.479 0.000	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 569	5427.6 73576.3	61.9 50.9	11892.7 12019.1	0.75	1632.4 160084.4	0.479 0.000	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 583	4903.6 67103.5	101.2 86.3	11766.4 11955.9	0.75	1735.2 170169.0	0.454 0.001	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	766 738	4030.8 44717.0	82.9 83.3	11134.5 11260.9	0.70	1883.4 184694.4	0.391 0.000	OK
	7	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	4619.3 38805.5	-51.6 -64.5	10881.7 11008.1	0.69	1786.7 175211.7	0.448 0.000	OK
5F	2	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	625 611	6228.8 67103.5	-51.2 -55.8	11766.4 11829.6	0.71	1455.0 142688.9	0.549 0.000	OK
	3	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	597 597	6721.1 73576.3	16.8 14.6	11892.7 11892.7	0.72	1339.0 131313.1	0.571 0.000	OK
	4	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	639 611	6428.8 64182.7	45.6 44.9	11703.2 11829.6	0.69	1407.9 138066.4	0.565 0.000	OK
	5	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	653 625	5829.5 61448.6	67.7 67.3	11640.0 11766.4	0.69	1546.5 151656.1	0.524 0.000	OK
	6	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	4589.5 38805.5	64.7 75.3	10881.7 11008.1	0.68	1791.9 175723.7	0.448 0.000	OK
	7	347.0 129554	6131.4 357.5	19.3 19.3	822 794	4589.5 38805.5	64.7 75.3	10881.7 11008.1	0.68	1791.9 175723.7	0.448 0.000	OK
4F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	5177.8 56314.6	-64.8 -77.2	18484.8 18902.7	0.72	3783.0 370987.6	0.295 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	695 681	7226.1 107910.2	-72.1 -82.7	20470.0 20574.5	0.76	3492.0 342444.0	0.369 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	667 653	7781.4 117199.7	22.5 23.4	20679.0 20783.5	0.75	3396.5 333080.3	0.381 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	7442.8 103674.2	61.0 65.2	20365.5 20574.5	0.74	3455.5 338872.5	0.378 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 681	6772.3 95917.6	88.8 97.4	20156.6 20574.5	0.75	3564.7 349580.6	0.355 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	963 906	5154.5 56314.6	74.8 84.7	18484.8 18902.7	0.72	3785.8 371257.1	0.295 0.000	OK
3F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	5737.6 50267.5	-49.4 -51.4	18066.8 18484.8	0.67	3713.0 364121.8	0.327 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	8231.0 95917.6	-53.3 -52.1	20156.6 20365.5	0.71	3314.0 324992.4	0.418 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 681	8846.5 103674.2	22.4 20.4	20365.5 20574.5	0.72	3193.6 313184.5	0.439 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	8461.1 95917.6	53.4 50.8	20156.6 20365.5	0.71	3270.0 320676.9	0.430 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 738	7722.5 82804.7	72.2 69.9	19738.6 20156.6	0.70	3406.9 334106.8	0.405 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	5722.0 50267.5	63.2 65.3	18066.8 18484.8	0.67	3715.1 364322.9	0.329 0.000	OK
2F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6290.0 50267.5	-44.1 -45.2	18066.8 18484.8	0.65	3636.9 356657.4	0.356 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	709 709	9241.4 103674.2	-44.9 -44.4	20365.5 20365.5	0.70	3111.7 305158.2	0.462 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 681	9914.9 112411.2	22.9 22.6	20574.5 20574.5	0.71	2963.9 290663.6	0.486 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 709	9479.7 95917.6	51.1 49.9	20156.6 20365.5	0.69	3060.6 300146.3	0.480 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	794 709	8676.9 82804.7	67.1 65.5	19738.6 20365.5	0.68	3227.6 316523.0	0.452 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	1019 963	6283.6 50267.5	56.1 60.0	18066.8 18484.8	0.66	3637.8 356748.0	0.359 0.000	OK
1F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	6834.1 77547.4	8.3 -22.7	19542.0 19542.0	0.91	3555.1 348635.8	0.355 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	706 706	10259.8 104550.3	16.4 -17.9	20387.7 20387.7	0.99	2884.2 282845.9	0.508 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	690 690	10989.6 109534.8	29.6 24.3	20508.5 20508.5	0.71	2706.6 265430.4	0.542 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	723 690	10499.9 99898.5	26.6 40.0	20266.9 20508.5	0.73	2827.1 277246.2	0.526 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	739 706	9637.4 95550.4	23.1 43.6	20146.1 20387.7	0.76	3026.1 296759.1	0.487 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	820 820	6839.3 77547.4	33.0 45.9	19542.0 19542.0	0.74	3554.3 348555.5	0.359 0.000	OK

Y 方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	551.7 67656.5	-589.9 -1760.2	20574.5 19111.7	0.94	4086.7 400764.8	0.437 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	527.5 122301.0	65.1 -483.3	20783.5 20783.5	0.97	4087.0 400794.1	0.141 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	23.6 41293.9	-65.1 -196.6	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132089.7	0.146 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1165.9 50267.5	-622.3 -1528.8	19947.6 18066.8	0.89	4074.6 399579.7	0.406 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1065.6 89000.1	-562.4 -1447.7	20156.6 19947.6	0.92	4077.1 399830.9	0.384 0.004	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1801.5 49645.0	-696.5 -1690.5	19912.0 18019.5	0.87	4053.0 397460.6	0.471 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1738.0 87897.9	-778.4 -1717.1	20122.3 19912.0	0.90	4055.5 397713.0	0.472 0.004	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2479.8 57301.2	-248.6 -1866.6	23535.7 21472.2	0.88	4720.3 462899.8	0.476 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	2387.5 101453.5	-535.1 -2096.6	23793.7 23793.7	0.90	4724.4 463307.9	0.507 0.005	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3183.0 51461.5	-320.7 -2297.8	23535.7 20956.3	0.86	4683.4 459283.3	0.592 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	3010.9 94391.3	-932.8 -2773.7	23793.7 23535.7	0.88	4693.3 460251.7	0.656 0.006	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	3912.8 63399.5	-853.2 -2140.8	24268.9 21932.9	0.83	4635.4 454580.7	0.573 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	3606.8 100197.1	-1431.4 -2800.7	24528.4 23749.8	0.86	4656.7 456670.5	0.673 0.006	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	4869.0 92021.6	-278.9 -2781.7	21124.9 19545.9	0.87	4522.4 443500.4	0.776 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	4140.1 138951.1	-911.3 -3369.8	21192.9 20543.2	0.89	4617.3 452800.0	0.837 0.007	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	5814.5 92021.6	-424.9 -3226.0	21041.8 19545.9	0.86	4376.6 429194.0	0.905 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	4668.1 128929.9	-1068.5 -3760.2	21192.9 20376.9	0.88	4550.1 446213.9	0.933 0.008	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	6727.1 81580.1	-1567.4 -2874.6	20875.6 19213.4	0.78	4211.3 412983.6	0.851 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	5170.9 111885.6	-2065.1 -3424.9	20875.6 20044.5	0.83	4478.7 439207.0	0.869 0.008	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7638.7 113365.9	-2281.9 -1742.9	30408.8 27865.6	0.77	7483.0 733832.7	0.506 0.003	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	5672.6 176645.9	-2849.2 -2420.8	30832.7 29561.1	0.83	7779.3 762886.8	0.493 0.004	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	8545.7 102880.3	-3357.9 -1019.2	30196.9 27441.8	0.81	7316.8 717536.2	0.677 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6173.5 156602.3	-4077.8 -1595.0	30408.8 29137.2	0.86	7712.1 756299.2	0.661 0.005	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9431.8 102880.3	-5466.2 242.8	30408.8 27441.8	0.86	7136.5 699851.1	0.976 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6657.4 156602.3	-5611.7 -280.5	30408.8 29137.2	0.89	7641.8 749406.9	0.870 0.007	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	10286.6 199513.4	-6913.6 2342.4	30699.5 29964.3	0.92	6945.7 681139.1	1.171 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	7113.5 215647.4	-7541.2 1333.8	30822.0 30209.4	0.93	7570.7 742433.2	1.122 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	753.3 112411.2	-1434.2 -2829.4	21462.7 20574.5	0.94	4083.6 400469.1	0.690 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	756.3 153590.6	-10.0 -390.3	21514.9 21305.9	0.96	4083.6 400464.1	0.128 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	162.2 43470.1	18.4 -79.5	9005.5 8974.2	0.98	1346.4 132041.4	0.076 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1517.9 82804.7	-1218.3 -2180.7	21201.5 19738.6	0.89	4063.8 398518.3	0.563 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1329.7 122301.0	-769.0 -1725.4	21305.9 20783.5	0.92	4069.9 399120.2	0.458 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	181.3 41293.9	-309.0 -453.3	8974.2 8911.5	0.94	1346.3 132029.1	0.340 0.003	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2324.7 94729.8	-1568.8 -2434.0	21068.6 20122.3	0.87	4028.2 395035.2	0.647 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2075.1 131901.8	-1320.4 -2094.2	21278.9 20963.5	0.90	4040.8 396268.8	0.566 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3317.8 118181.0	-1248.1 -3133.8	25083.4 24309.6	0.88	4675.3 458487.8	0.732 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2707.6 152243.7	-1720.0 -3287.9	25341.3 25083.4	0.90	4709.3 461826.9	0.737 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4383.2 109339.0	-1344.5 -3359.0	25083.4 24051.6	0.86	4599.3 451036.5	0.812 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3277.5 152243.7	-1766.4 -3904.4	25212.4 25083.4	0.89	4677.7 458729.1	0.877 0.009	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	5459.9 107985.0	-1689.9 -3196.4	25307.1 24009.3	0.83	4501.1 441411.9	0.811 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3837.0 150358.3	-2801.2 -3798.5	25501.8 25047.6	0.86	4640.9 455113.7	0.856 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	6508.3 128929.9	-1326.1 -3378.6	21192.9 20376.9	0.84	4253.1 417085.1	0.936 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4634.5 202484.8	-2720.3 -4336.4	21192.9 21192.9	0.88	4554.6 446656.7	1.019 0.010	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	7563.0 128929.9	-1552.0 -3675.7	21192.9 20376.9	0.83	4038.8 396066.7	1.036 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5433.1 193475.5	-2922.4 -4329.0	21192.9 21192.9	0.86	4438.5 435269.1	1.043 0.010	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	8646.1 104603.9	-2188.3 -3336.4	21192.9 19878.3	0.76	3785.2 371201.7	1.005 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	6255.1 177171.3	-3039.2 -4119.3	21192.9 21041.8	0.84	4299.8 421662.7	1.032 0.010	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	9745.2 156602.3	-3069.9 -2681.3	30970.2 29137.2	0.77	7068.5 693178.9	0.643 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	7097.8 266732.2	-4133.4 -3921.9	30970.2 30832.7	0.84	7573.2 742681.2	0.669 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10858.2 139786.2	-4163.1 -1745.6	30970.2 28713.4	0.80	6808.9 667722.0	0.823 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7951.0 230267.2	-5256.1 -2730.8	30970.2 30408.8	0.86	7427.9 728428.0	0.836 0.007	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11988.4 139786.2	-5856.8 -549.2	30970.2 28713.4	0.84	6516.5 639055.1	1.078 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	8817.7 247495.5	-6699.8 -1568.6	30970.2 30620.7	0.88	7263.4 712292.8	1.042 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	13148.5 215647.4	-6242.1 1006.5	30970.2 30209.4	0.90	6186.4 606682.3	1.167 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	9709.5 277802.4	-7030.1 -257.1	30970.2 30944.5	0.90	7076.3 693951.2	1.122 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	814.1 112411.2	-1428.1 -2824.8	21462.7 20574.5	0.94	4082.6 400362.2	0.691 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	772.2 153590.6	-3.8 -359.5	21514.9 21305.9	0.96	4083.3 400436.9	0.121 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	148.8 44623.3	35.8 -55.1	9036.8 9005.5	0.99	1346.5 132049.2	0.057 0.000	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1639.2 82804.7	-1219.2 -2173.0	21201.5 19738.6	0.89	4059.4 398088.2	0.566 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1391.9 127742.6	-772.7 -1732.7	21305.9 20888.0	0.92	4068.0 398930.0	0.463 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	195.5 42361.1	-299.3 -442.4	9036.8 8942.9	0.94	1346.2 132019.0	0.333 0.003	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2505.2 94729.8	-1571.9 -2433.2	21068.6 20122.3	0.87	4018.3 394055.7	0.654 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2180.2 131901.8	-1318.3 -2085.8	21278.9 20963.5	0.90	4035.7 395766.4	0.568 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	37.1 41836.5	-544.5 -703.9	9022.2 8927.6	0.97	1346.9 132088.2	0.513 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3555.9 118181.0	-1250.4 -3130.4	25083.4 24309.6	0.88	4660.1 457001.1	0.740 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2858.8 152243.7	-1714.7 -3278.8	25341.3 25083.4	0.90	4701.5 461062.6	0.740 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4675.6 109339.0	-1347.1 -3356.5	25083.4 24051.6	0.86	4574.8 448630.4	0.822 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3474.5 152243.7	-1766.5 -3890.8	25212.4 25083.4	0.89	4665.4 457521.2	0.880 0.009	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	5805.7 107985.0	-1688.8 -3194.4	24917.8 24009.3	0.82	4465.1 437873.6	0.823 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4079.5 157359.8	-2824.1 -3800.8	25047.6 25177.3	0.86	4623.1 453370.5	0.865 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	6992.7 128929.9	-1398.2 -3369.4	21041.8 20376.9	0.84	4158.6 407823.2	0.955 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	4998.0 202484.8	-2770.3 -4312.4	21124.9 21192.9	0.87	4504.1 441697.1	1.028 0.010	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	8178.1 128929.9	-1670.7 -3590.4	20875.6 20376.9	0.82	3898.9 382354.9	1.044 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5915.5 193475.5	-3024.7 -4274.2	21041.8 21192.9	0.85	4359.4 427515.4	1.052 0.010	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	9367.4 104603.9	-2179.8 -3232.6	20543.2 19878.3	0.75	3597.6 352801.2	1.018 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6836.0 177171.3	-3015.7 -4035.6	20709.4 21041.8	0.83	4189.9 410892.0	1.045 0.010	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	10563.2 156602.3	-3065.7 -2700.8	30196.9 29137.2	0.76	6880.4 674737.5	0.668 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7766.9 266732.2	-4140.7 -3958.4	30408.8 30832.7	0.83	7460.7 731640.7	0.692 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	11764.5 139786.2	-4191.4 -1743.6	29984.9 28713.4	0.79	6576.8 644960.3	0.856 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8704.0 247495.5	-5258.6 -2726.0	30196.9 30620.7	0.86	7285.9 714505.5	0.862 0.007	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12969.4 139786.2	-5689.0 -546.5	29984.9 28713.4	0.83	6239.4 611875.3	1.093 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	9645.0 247495.5	-6573.3 -1591.4	30196.9 30620.7	0.88	7090.5 695336.1	1.056 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	14181.5 215647.4	-5934.5 800.9	30699.5 30209.4	0.89	5866.8 575339.3	1.163 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	10591.6 277802.4	-6856.4 -407.4	30699.5 30944.5	0.90	6873.6 674070.1	1.130 0.010	NG

Y方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	813.4 112411.2	-1428.9 -2822.6	21462.7 20574.5	0.94	4082.6 400363.4	0.690 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	773.0 153590.6	33.6 -333.1	21514.9 21305.9	0.97	4083.3 400435.4	0.116 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	171.2 43470.1	50.9 -34.4	8974.2 8974.2	0.99	1346.4 132035.7	0.057 0.000	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1638.9 82804.7	-1221.9 -2171.9	21201.5 19738.6	0.89	4059.4 398089.1	0.565 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1367.5 122301.0	-750.6 -1692.6	21305.9 20783.5	0.92	4068.7 399005.8	0.452 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	188.9 41293.9	-291.2 -432.5	8911.5 8911.5	0.94	1346.3 132023.8	0.326 0.003	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2504.5 94729.8	-1574.4 -2430.4	21068.6 20122.3	0.87	4018.3 394059.5	0.653 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2140.4 131901.8	-1315.1 -2075.1	21278.9 20963.5	0.90	4037.7 395959.7	0.564 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3554.6 118181.0	-1253.2 -3127.8	25083.4 24309.6	0.88	4660.2 457010.0	0.739 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2807.0 152243.7	-1708.2 -3270.0	25341.3 25083.4	0.90	4704.2 461328.8	0.737 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4673.5 109339.0	-1348.3 -3353.7	25083.4 24051.6	0.86	4574.9 448648.7	0.821 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3415.9 152243.7	-1766.6 -3885.4	25212.4 25083.4	0.89	4669.2 457887.7	0.878 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	5802.9 107985.0	-1688.5 -3193.6	24917.8 24009.3	0.82	4465.4 437903.1	0.823 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4013.6 157359.8	-2812.0 -3798.9	25047.6 25177.3	0.86	4628.0 453854.8	0.863 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	6990.1 128929.9	-1398.3 -3369.8	21041.8 20376.9	0.84	4159.2 407875.4	0.955 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	4923.4 202484.8	-2757.3 -4321.1	21124.9 21192.9	0.87	4514.8 442746.1	1.027 0.010	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	8175.1 128929.9	-1670.9 -3590.2	20875.6 20376.9	0.82	3899.6 382423.0	1.044 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5831.7 193475.5	-3005.6 -4283.6	21041.8 21192.9	0.85	4373.7 428911.1	1.051 0.010	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	9364.2 104603.9	-2177.4 -3232.8	20543.2 19878.3	0.75	3598.4 352887.3	1.018 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6741.8 177171.3	-3016.0 -4048.1	20709.4 21041.8	0.83	4208.4 412704.5	1.043 0.010	NG
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	10559.3 156602.3	-3066.2 -2703.0	30196.9 29137.2	0.76	6881.3 674828.6	0.668 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7661.6 266732.2	-4137.6 -3951.5	30408.8 30832.7	0.83	7479.0 733442.6	0.688 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	11760.0 139786.2	-4191.6 -1742.8	29984.9 28713.4	0.79	6578.0 645078.0	0.856 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	8587.2 230267.2	-5257.2 -2724.1	30196.9 30408.8	0.85	7308.8 716747.0	0.857 0.007	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12964.4 139786.2	-5689.1 -546.4	29984.9 28713.4	0.83	6240.9 612018.5	1.093 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	9515.5 247495.5	-6592.1 -1584.5	30196.9 30620.7	0.88	7118.5 698090.8	1.055 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	14176.6 215647.4	-5935.9 801.1	30699.5 30209.4	0.89	5868.4 575493.5	1.163 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	10447.4 277802.4	-6884.8 -380.2	30699.5 30944.5	0.90	6908.0 677438.6	1.129 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レ-ム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	759.0 112411.2	-1436.3 -2827.3	21462.7 20574.5	0.94	4083.6 400459.6	0.690 0.007	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	750.0 149950.7	22.9 -362.0	21514.9 21253.7	0.97	4083.7 400474.8	0.121 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	175.9 42361.1	34.2 -56.9	8911.5 8942.9	0.99	1346.4 132032.7	0.062 0.000	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1530.0 82804.7	-1225.6 -2174.6	21201.5 19738.6	0.89	4063.3 398476.8	0.562 0.005	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1289.0 122301.0	-719.5 -1669.1	21305.9 20783.5	0.93	4071.1 399240.1	0.444 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	160.4 39277.2	-287.4 -434.6	8786.3 8848.9	0.95	1346.5 132042.5	0.325 0.003	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2343.0 94729.8	-1576.4 -2426.5	21068.6 20122.3	0.87	4027.3 394939.4	0.646 0.006	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	1996.3 126160.7	-1308.9 -2044.5	21278.9 20858.3	0.90	4044.5 396629.6	0.551 0.005	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3340.3 118181.0	-1256.6 -3125.7	25083.4 24309.6	0.88	4673.9 458351.5	0.731 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2609.6 152243.7	-1703.6 -3271.0	25341.3 25083.4	0.90	4714.1 462300.0	0.731 0.007	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4409.8 109339.0	-1347.5 -3350.9	25083.4 24051.6	0.86	4597.1 450824.2	0.811 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	3167.9 145617.2	-1767.0 -3884.6	25212.4 24954.4	0.89	4684.3 459370.6	0.869 0.008	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	5492.0 107985.0	-1692.8 -3193.9	25307.1 24009.3	0.83	4497.9 441091.9	0.812 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3713.7 150358.3	-2783.6 -3798.3	25501.8 25047.6	0.86	4649.5 455959.3	0.852 0.008	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	6533.2 128929.9	-1329.4 -3375.6	21192.9 20376.9	0.84	4248.4 416626.4	0.937 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4508.0 193475.5	-2701.2 -4351.0	21192.9 21192.9	0.88	4571.3 448294.3	1.015 0.010	NG
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	7578.3 128929.9	-1557.7 -3672.1	21192.9 20376.9	0.83	4035.4 395737.8	1.035 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5303.7 193475.5	-2897.4 -4344.5	21192.9 21192.9	0.86	4458.6 437237.4	1.042 0.010	NG
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	8650.2 104603.9	-2180.9 -3332.3	21192.9 19878.3	0.76	3784.2 371101.5	1.004 0.009	NG
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	6121.8 162844.4	-3036.7 -4137.0	21192.9 20875.6	0.83	4323.6 423998.3	1.028 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	9736.0 156602.3	-3071.7 -2688.6	30970.2 29137.2	0.77	7070.5 693378.1	0.642 0.004	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6961.1 266732.2	-4131.1 -3917.0	30970.2 30832.7	0.84	7595.0 744814.8	0.665 0.006	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10834.1 139786.2	-4162.8 -1743.2	30970.2 28713.4	0.80	6814.8 668302.5	0.822 0.006	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7811.3 230267.2	-5253.3 -2728.2	30970.2 30408.8	0.86	7452.8 730872.7	0.831 0.007	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11947.4 139786.2	-5861.3 -549.0	30970.2 28713.4	0.84	6527.7 640146.5	1.077 0.009	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	8675.2 230267.2	-6713.7 -1563.8	30970.2 30408.8	0.88	7291.6 715060.1	1.039 0.009	NG
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	13088.1 215647.4	-6259.9 1013.4	30970.2 30209.4	0.90	6204.4 608442.3	1.167 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	9563.2 265710.9	-7058.8 -234.3	30970.2 30822.0	0.90	7108.2 697081.2	1.121 0.010	NG

Y 方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	545.8 67656.5	-592.3 -1756.7	20574.5 19111.7	0.94	4086.7 400772.0	0.436 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	526.4 122301.0	61.8 -480.4	20783.5 20783.5	0.97	4087.0 400795.4	0.140 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	18.1 41293.9	-65.6 -196.7	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.2	0.146 0.001	OK
12F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1153.6 50267.5	-633.9 -1517.9	19947.6 18066.8	0.89	4074.9 399611.6	0.403 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1061.4 89000.1	-566.1 -1433.9	20156.6 19947.6	0.92	4077.2 399841.0	0.381 0.004	OK
11F	A	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1787.7 49645.0	-708.8 -1678.6	19912.0 18019.5	0.87	4053.5 397516.4	0.467 0.004	OK
	B	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1727.2 87897.9	-782.9 -1694.9	20122.3 19912.0	0.90	4056.0 397755.3	0.466 0.004	OK
10F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2469.5 57301.2	-261.2 -1853.9	23535.7 21472.2	0.88	4720.7 462946.0	0.473 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	2369.1 101453.5	-533.2 -2073.8	23793.7 23793.7	0.90	4725.2 463387.2	0.501 0.004	OK
9F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3181.1 51461.5	-327.5 -2285.4	23535.7 20956.3	0.86	4683.5 459294.3	0.589 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	2982.7 94391.3	-937.1 -2750.8	23793.7 23535.7	0.88	4694.8 460405.0	0.650 0.006	OK
8F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	3924.9 63399.5	-850.1 -2135.5	24268.9 21932.9	0.83	4634.6 454494.3	0.573 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	3564.9 100197.1	-1429.4 -2798.7	24528.4 23749.8	0.86	4659.5 456943.2	0.671 0.006	OK
7F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	4908.9 92021.6	-286.5 -2784.0	21124.9 19545.9	0.87	4516.8 442947.1	0.779 0.006	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	4074.6 138951.1	-913.8 -3371.4	21192.9 20543.2	0.89	4625.1 453562.7	0.835 0.007	OK
6F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	5885.7 92021.6	-432.4 -3217.3	21041.8 19545.9	0.86	4364.5 428014.7	0.906 0.008	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	4577.9 128929.9	-1069.7 -3757.4	21192.9 20376.9	0.88	4562.2 447394.3	0.929 0.008	OK
5F	A	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	6832.2 81580.1	-1555.6 -2869.8	20875.6 19213.4	0.78	4190.7 410965.7	0.856 0.007	OK
	B	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	5055.9 111885.6	-2053.5 -3425.6	20875.6 20044.5	0.83	4495.7 440873.2	0.864 0.008	OK
4F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7782.6 113365.9	-2283.5 -1754.4	30408.8 27865.6	0.77	7457.9 731368.6	0.511 0.003	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	5530.4 176645.9	-2850.9 -2431.5	30832.7 29561.1	0.84	7797.3 764654.9	0.489 0.004	OK
3F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	8730.8 102880.3	-3362.0 -1015.9	30196.9 27441.8	0.81	7280.6 713985.0	0.684 0.005	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6003.1 156602.3	-4081.1 -1591.8	30408.8 29137.2	0.86	7735.6 758602.6	0.656 0.005	OK
2F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9660.1 102880.3	-5447.8 243.7	30408.8 27441.8	0.85	7087.2 695012.8	0.982 0.008	OK
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6458.8 156602.3	-5601.1 -279.2	30408.8 29137.2	0.89	7671.3 752299.1	0.863 0.007	OK
1F	A	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	10558.5 199513.4	-6859.9 2316.9	30699.5 29964.3	0.92	6881.5 674846.8	1.174 0.010	NG
	B	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6888.8 215647.4	-7585.2 1329.9	30822.0 30209.4	0.93	7606.3 745926.2	1.119 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	551.7 112411.2	-239.7 -328.1	20574.5 19111.7	0.94	4086.7 400764.8	0.105 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	753.3 165342.6	-249.7 -293.9	21462.7 20574.5	0.94	4083.6 400469.1	0.104 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	814.1 165342.6	-54.7 -58.8	21462.7 20574.5	0.93	4082.6 400362.2	0.053 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	813.4 165342.6	50.2 57.6	21462.7 20574.5	0.93	4082.6 400363.4	0.053 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	562 681	759.0 165342.6	234.9 280.2	21462.7 20574.5	0.94	4083.6 400459.6	0.101 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	681 878	545.8 112411.2	224.1 312.1	20574.5 19111.7	0.94	4086.7 400772.0	0.101 0.001	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1165.9 89000.1	-193.6 -168.3	19947.6 18066.8	0.89	4074.6 399579.7	0.107 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1517.9 146438.6	-207.1 -180.7	21201.5 19738.6	0.90	4063.8 398518.3	0.123 0.001	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1639.2 146438.6	-45.0 -36.9	21201.5 19738.6	0.90	4059.4 398088.2	0.093 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1638.9 146438.6	45.7 46.7	21201.5 19738.6	0.90	4059.4 398089.1	0.093 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	597 794	1530.0 146438.6	199.5 183.1	21201.5 19738.6	0.90	4063.3 398476.8	0.122 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	766 1019	1153.6 89000.1	181.0 168.2	19947.6 18066.8	0.89	4074.9 399611.6	0.104 0.000	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1801.5 87897.9	-188.7 -191.6	19912.0 18019.5	0.86	4053.0 397460.6	0.141 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2324.7 138043.9	-195.9 -185.0	21068.6 20122.3	0.87	4028.2 395035.2	0.158 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2505.2 138043.9	-36.7 -29.2	21068.6 20122.3	0.88	4018.3 394055.7	0.133 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2504.5 138043.9	52.1 56.3	21068.6 20122.3	0.87	4018.3 394059.5	0.137 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	615 742	2343.0 138043.9	203.1 204.1	21068.6 20122.3	0.87	4027.3 394939.4	0.161 0.001	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	770 1025	1787.7 87897.9	183.9 201.8	19912.0 18019.5	0.86	4053.5 397516.4	0.143 0.001	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2479.8 94391.3	-192.3 -186.8	23535.7 21472.2	0.84	4720.3 462899.8	0.150 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3317.8 152243.7	-196.9 -170.7	25083.4 24309.6	0.86	4675.3 458487.8	0.173 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3555.9 152243.7	-29.5 -20.9	25083.4 24309.6	0.87	4660.1 457001.1	0.152 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3554.6 152243.7	62.7 63.0	25083.4 24309.6	0.85	4660.2 457010.0	0.158 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 709	3340.3 152243.7	221.8 205.0	25083.4 24309.6	0.86	4673.9 458351.5	0.178 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1019	2469.5 94391.3	197.0 206.7	23535.7 21472.2	0.84	4720.7 462946.0	0.152 0.000	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3183.0 94391.3	-160.1 -167.5	23535.7 20956.3	0.82	4683.4 459283.3	0.182 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4383.2 152243.7	-164.8 -150.1	25083.4 24051.6	0.84	4599.3 451036.5	0.212 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4675.6 152243.7	-21.5 -13.5	25083.4 24051.6	0.86	4574.8 448630.4	0.198 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4673.5 152243.7	72.0 66.3	25083.4 24051.6	0.83	4574.9 448648.7	0.207 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	625 738	4409.8 152243.7	205.2 195.1	25083.4 24051.6	0.83	4597.1 450824.2	0.220 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	794 1075	3181.1 94391.3	173.1 193.4	23535.7 20956.3	0.83	4683.5 459294.3	0.186 0.000	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	3912.8 116717.4	-227.7 -183.7	24268.9 21932.9	0.83	4635.4 454580.7	0.220 0.001	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	5459.9 164862.1	-223.6 -160.1	25307.1 24009.3	0.84	4501.1 441411.9	0.268 0.001	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	5805.7 143813.9	-9.6 -11.3	24917.8 24009.3	0.81	4465.1 437873.6	0.244 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	643 742	5802.9 143813.9	70.4 66.6	24917.8 24009.3	0.80	4465.4 437903.1	0.254 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	601 742	5492.0 164862.1	284.1 210.2	25307.1 24009.3	0.84	4497.9 441091.9	0.280 0.001	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	714 969	3924.9 116717.4	261.7 212.8	24268.9 21932.9	0.83	4634.6 454494.3	0.226 0.001	OK
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	4869.0 185054.3	-284.4 -317.9	21124.9 19545.9	0.85	4522.4 443500.4	0.306 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	6508.3 233637.8	-282.8 -288.2	21192.9 20376.9	0.83	4253.1 417085.1	0.370 0.001	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	6992.7 177171.3	-9.6 -6.2	21041.8 20376.9	0.84	4158.6 407823.2	0.345 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 766	6990.1 177171.3	73.3 59.7	21041.8 20376.9	0.82	4159.2 407875.4	0.356 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 766	6533.2 233637.8	355.7 359.0	21192.9 20376.9	0.83	4248.4 416626.4	0.384 0.001	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 906	4908.9 185054.3	325.9 365.9	21124.9 19545.9	0.85	4516.8 442947.1	0.317 0.001	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	5814.5 177171.3	-232.5 -231.3	21041.8 19545.9	0.82	4376.6 429194.0	0.338 0.001	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	7563.0 222499.1	-228.3 -196.9	21192.9 20376.9	0.83	4038.8 396066.7	0.411 0.001	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	8178.1 162844.4	-0.8 -1.1	20875.6 20376.9	0.81	3898.9 382354.9	0.402 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 766	8175.1 162844.4	72.3 57.1	20875.6 20376.9	0.80	3899.6 382423.0	0.414 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	583 766	7578.3 222499.1	309.7 266.2	21192.9 20376.9	0.83	4035.4 395737.8	0.427 0.001	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 906	5885.7 177171.3	279.6 280.5	21041.8 19545.9	0.82	4364.5 428014.7	0.350 0.001	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	6727.1 162844.4	-165.0 -197.7	20875.6 19213.4	0.81	4211.3 412983.6	0.385 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	8646.1 202484.8	-146.9 -157.3	21192.9 19878.3	0.80	3785.2 371201.7	0.462 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	9367.4 138951.1	8.0 4.1	20543.2 19878.3	0.80	3597.6 352801.2	0.473 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	738 850	9364.2 138951.1	59.8 50.8	20543.2 19878.3	0.76	3598.4 352887.3	0.481 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	611 850	8650.2 202484.8	224.9 229.2	21192.9 19878.3	0.80	3784.2 371101.5	0.474 0.001	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 963	6832.2 162844.4	218.1 249.7	20875.6 19213.4	0.81	4190.7 410965.7	0.399 0.001	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7638.7 230267.2	-199.8 -233.6	30408.8 27865.6	0.83	7483.0 733832.7	0.299 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	9745.2 312598.2	-182.9 -218.0	30970.2 29137.2	0.84	7068.5 693178.9	0.358 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	10563.2 214777.1	6.8 3.0	30196.9 29137.2	0.84	6880.4 674737.5	0.363 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 963	10559.3 214777.1	71.5 70.5	30196.9 29137.2	0.78	6881.3 674828.6	0.370 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 963	9736.0 312598.2	276.8 316.9	30970.2 29137.2	0.83	7070.5 693378.1	0.368 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1131	7782.6 230267.2	257.8 291.7	30408.8 27865.6	0.83	7457.9 731368.6	0.310 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	8545.7 214777.1	-165.0 -171.6	30196.9 27441.8	0.80	7316.8 717536.2	0.329 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10858.2 288302.1	-146.2 -153.0	30970.2 28713.4	0.81	6808.9 667722.0	0.394 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	11764.5 200799.0	11.3 8.9	29984.9 28713.4	0.78	6576.8 644960.3	0.411 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	11760.0 200799.0	64.7 57.8	29984.9 28713.4	0.77	6578.0 645078.0	0.416 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	10834.1 288302.1	239.0 244.8	30970.2 28713.4	0.81	6814.8 668302.5	0.403 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 1188	8730.8 214777.1	224.2 230.7	30196.9 27441.8	0.80	7280.6 713985.0	0.342 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9431.8 230267.2	-135.3 -151.3	30408.8 27441.8	0.81	7136.5 699851.1	0.359 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11988.4 288302.1	-99.9 -126.7	30970.2 28713.4	0.82	6516.5 639055.1	0.431 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12969.4 200799.0	18.5 14.2	29984.9 28713.4	0.78	6239.4 611875.3	0.454 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	850 1019	12964.4 200799.0	53.9 55.3	29984.9 28713.4	0.75	6240.9 612018.5	0.457 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	709 1019	11947.4 288302.1	192.9 225.2	30970.2 28713.4	0.81	6527.7 640146.5	0.439 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 1188	9660.1 230267.2	197.6 214.7	30408.8 27441.8	0.80	7087.2 695012.8	0.374 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	10286.6 254392.0	9.8 -100.0	30699.5 29964.3	0.91	6945.7 681139.1	0.355 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	13148.5 290738.4	25.8 -71.5	30970.2 30209.4	0.93	6186.4 606682.3	0.444 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	14181.5 254392.0	31.6 18.7	30699.5 30209.4	0.81	5866.8 575339.3	0.473 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 820	14176.6 254392.0	36.1 45.2	30699.5 30209.4	0.79	5868.4 575493.5	0.474 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	706 820	13088.1 290738.4	46.1 165.4	30970.2 30209.4	0.86	6204.4 608442.3	0.452 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 853	10558.5 254392.0	88.8 158.3	30699.5 29964.3	0.84	6881.5 674846.8	0.369 0.000	OK

Y方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	527.5 122301.0	-176.8 -250.2	20783.5 20783.5	0.94	4087.0 400794.1	0.083 0.001	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	756.3 169560.9	-166.6 -195.6	21514.9 21305.9	0.94	4083.6 400464.1	0.081 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	772.2 169560.9	-30.1 -34.5	21514.9 21305.9	0.94	4083.3 400436.9	0.044 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 583	773.0 169560.9	55.2 61.6	21514.9 21305.9	0.94	4083.3 400435.4	0.050 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	555 590	750.0 169560.9	169.5 195.8	21514.9 21253.7	0.94	4083.7 400474.8	0.080 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	653 653	526.4 122301.0	176.2 245.7	20783.5 20783.5	0.94	4087.0 400795.4	0.082 0.001	OK
12F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1065.6 95917.6	-142.8 -131.3	20156.6 19947.6	0.90	4077.1 399830.9	0.085 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1329.7 153590.6	-144.3 -133.3	21305.9 20783.5	0.91	4069.9 399120.2	0.096 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 639	1391.9 153590.6	-28.8 -29.1	21305.9 20888.0	0.91	4068.0 398930.0	0.073 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1367.5 153590.6	45.3 38.6	21305.9 20783.5	0.91	4068.7 399005.8	0.076 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	583 653	1289.0 153590.6	142.1 126.1	21305.9 20783.5	0.91	4071.1 399240.1	0.094 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	738 766	1061.4 95917.6	140.7 122.8	20156.6 19947.6	0.90	4077.2 399841.0	0.085 0.000	OK
11F	1	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1738.0 94729.8	-145.2 -156.7	20122.3 19912.0	0.87	4055.5 397713.0	0.121 0.000	OK
	2	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2075.1 151688.6	-145.4 -144.3	21278.9 20963.5	0.88	4040.8 396268.8	0.131 0.000	OK
	3	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2180.2 151688.6	-32.7 -34.6	21278.9 20963.5	0.88	4035.7 395766.4	0.112 0.000	OK
	4	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 629	2140.4 151688.6	40.2 35.8	21278.9 20963.5	0.89	4037.7 395959.7	0.111 0.000	OK
	5	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	586 643	1996.3 151688.6	134.8 127.8	21278.9 20858.3	0.89	4044.5 396629.6	0.125 0.000	OK
	6	610.3 257851	11441.0 357.5	20.6 20.6	742 770	1727.2 94729.8	138.9 142.1	20122.3 19912.0	0.87	4056.0 397755.3	0.117 0.000	OK
10F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	2387.5 101453.5	-154.2 -159.5	23793.7 23793.7	0.85	4724.4 463307.9	0.129 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2707.6 166929.3	-159.5 -144.7	25341.3 25083.4	0.88	4709.3 461826.9	0.138 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2858.8 166929.3	-38.8 -38.3	25341.3 25083.4	0.87	4701.5 461062.6	0.121 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2807.0 166929.3	36.6 30.1	25341.3 25083.4	0.88	4704.2 461328.8	0.119 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	597 625	2609.6 166929.3	138.7 119.9	25341.3 25083.4	0.88	4714.1 462300.0	0.130 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 766	2369.1 101453.5	142.7 139.8	23793.7 23793.7	0.85	4725.2 463387.2	0.126 0.000	OK
9F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	3010.9 101453.5	-140.8 -152.7	23793.7 23535.7	0.83	4693.3 460251.7	0.155 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3277.5 159333.0	-146.8 -136.4	25212.4 25083.4	0.86	4677.7 458729.1	0.158 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3474.5 159333.0	-44.4 -39.7	25212.4 25083.4	0.86	4665.4 457521.2	0.147 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 625	3415.9 159333.0	31.1 24.0	25212.4 25083.4	0.87	4669.2 457887.7	0.142 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	611 639	3167.9 159333.0	118.8 106.3	25212.4 24954.4	0.87	4684.3 459370.6	0.149 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 794	2982.7 101453.5	126.0 129.9	23793.7 23535.7	0.83	4694.8 460405.0	0.150 0.000	OK
8F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	3606.8 126553.6	-205.0 -169.5	24528.4 23749.8	0.85	4656.7 456670.5	0.189 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3837.0 177162.8	-218.5 -152.6	25501.8 25047.6	0.88	4640.9 455113.7	0.194 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4079.5 150358.3	-43.2 -40.4	25047.6 25177.3	0.84	4623.1 453370.5	0.171 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	629 615	4013.6 150358.3	21.9 21.8	25047.6 25177.3	0.84	4628.0 453854.8	0.164 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	579 629	3713.7 177162.8	170.8 117.5	25501.8 25047.6	0.88	4649.5 455959.3	0.180 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	686 770	3564.9 126553.6	173.3 143.7	24528.4 23749.8	0.85	4659.5 456943.2	0.182 0.000	OK
7F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	4140.1 193475.5	-254.9 -281.8	21192.9 20543.2	0.86	4617.3 452800.0	0.252 0.001	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 611	4634.5 245634.4	-264.2 -232.7	21192.9 21192.9	0.87	4554.6 446656.7	0.267 0.001	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	4998.0 185054.3	-42.3 -30.3	21124.9 21192.9	0.86	4504.1 441697.1	0.244 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	639 611	4923.4 185054.3	22.0 16.7	21124.9 21192.9	0.86	4514.8 442746.1	0.237 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	555 625	4508.0 245634.4	212.6 191.6	21192.9 21192.9	0.87	4571.3 448294.3	0.251 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 738	4074.6 193475.5	220.4 243.6	21192.9 20543.2	0.86	4625.1 453562.7	0.242 0.001	OK
6F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	4668.1 193475.5	-219.0 -217.6	21192.9 20376.9	0.85	4550.1 446213.9	0.268 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5433.1 233637.8	-218.4 -175.6	21192.9 21192.9	0.86	4438.5 435269.1	0.296 0.001	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5915.5 177171.3	-40.8 -30.2	21041.8 21192.9	0.84	4359.4 427515.4	0.288 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	653 625	5831.7 177171.3	14.2 10.8	21041.8 21192.9	0.84	4373.7 428911.1	0.280 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	569 625	5303.7 233637.8	164.7 134.2	21192.9 21192.9	0.86	4458.6 437237.4	0.280 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	625 766	4577.9 193475.5	182.9 180.7	21192.9 20376.9	0.85	4562.2 447394.3	0.257 0.000	OK
5F	1	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	5170.9 162844.4	-160.9 -186.2	20875.6 20044.5	0.83	4478.7 439207.0	0.291 0.000	OK
	2	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 653	6255.1 212138.3	-148.2 -158.4	21192.9 21041.8	0.83	4299.8 421662.7	0.325 0.000	OK
	3	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6836.0 150187.6	-33.3 -29.0	20709.4 21041.8	0.80	4189.9 410892.0	0.336 0.000	OK
	4	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	709 653	6741.8 150187.6	4.1 6.4	20709.4 21041.8	0.83	4208.4 412704.5	0.327 0.000	OK
	5	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	597 681	6121.8 212138.3	100.4 113.4	21192.9 20875.6	0.84	4323.6 423998.3	0.313 0.000	OK
	6	592.8 373536	13607.9 357.5	25.1 25.1	681 822	5055.9 162844.4	124.3 150.0	20875.6 20044.5	0.84	4495.7 440873.2	0.279 0.000	OK
4F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	5672.6 266732.2	-187.8 -213.2	30832.7 29561.1	0.86	7779.3 762886.8	0.215 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	7097.8 340100.2	-182.0 -210.7	30970.2 30832.7	0.87	7573.2 742681.2	0.253 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7766.9 230267.2	-40.3 -40.3	30408.8 30832.7	0.82	7460.7 731640.7	0.260 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 738	7661.6 230267.2	5.9 9.0	30408.8 30832.7	0.85	7479.0 733442.6	0.253 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	653 738	6961.1 340100.2	123.2 147.2	30970.2 30832.7	0.87	7595.0 744814.8	0.242 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	738 906	5530.4 266732.2	148.1 172.3	30832.7 29561.1	0.87	7797.3 764654.9	0.206 0.000	OK
3F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6173.5 230267.2	-163.2 -169.4	30408.8 29137.2	0.84	7712.1 756299.2	0.230 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7951.0 312598.2	-153.0 -160.1	30970.2 30408.8	0.84	7427.9 728428.0	0.278 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	8704.0 214777.1	-35.6 -32.4	30196.9 30620.7	0.81	7285.9 714505.5	0.292 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 794	8587.2 214777.1	-0.2 1.5	30196.9 30408.8	0.91	7308.8 716747.0	0.285 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	7811.3 312598.2	94.5 102.6	30970.2 30408.8	0.85	7452.8 730872.7	0.268 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6003.1 230267.2	123.3 129.2	30408.8 29137.2	0.84	7735.6 758602.6	0.220 0.000	OK
2F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6657.4 230267.2	-131.8 -149.5	30408.8 29137.2	0.84	7641.8 749406.9	0.244 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 766	8817.7 312598.2	-109.0 -136.8	30970.2 30620.7	0.85	7263.4 712292.8	0.303 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	9645.0 214777.1	-27.9 -29.4	30196.9 30620.7	0.79	7090.5 695336.1	0.322 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	822 766	9515.5 214777.1	-7.5 -2.6	30196.9 30620.7	0.86	7118.5 698090.8	0.316 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	681 794	8675.2 312598.2	56.2 78.6	30970.2 30408.8	0.86	7291.6 715060.1	0.294 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	794 963	6458.8 230267.2	88.8 109.6	30408.8 29137.2	0.85	7671.3 752299.1	0.233 0.000	OK
1F	1	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	7113.5 265710.9	-60.7 -100.5	30822.0 30209.4	0.87	7570.7 742433.2	0.246 0.000	OK
	2	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 723	9709.5 304599.5	-34.1 -83.0	30970.2 30944.5	0.87	7076.3 693951.2	0.323 0.000	OK
	3	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	10591.6 254392.0	-29.4 -22.1	30699.5 30944.5	0.82	6873.6 674070.1	0.348 0.000	OK
	4	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	755 723	10447.4 254392.0	-24.5 -6.8	30699.5 30944.5	0.87	6908.0 677438.6	0.343 0.000	OK
	5	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	690 739	9563.2 304599.5	-24.1 31.1	30970.2 30822.0	0.98	7108.2 697081.2	0.314 0.000	OK
	6	866.3 717044	22779.2 357.5	28.8 28.8	739 820	6888.8 265710.9	9.3 70.6	30822.0 30209.4	0.91	7606.3 745926.2	0.236 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	23.6 34040.0	-7.5 -23.0	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132089.7	0.019 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	162.2 44623.3	-10.6 -2.7	9005.5 8974.2	0.96	1346.4 132041.4	0.026 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	148.8 45823.0	8.2 7.8	9036.8 9005.5	0.94	1346.5 132049.2	0.022 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	171.2 43470.1	29.3 26.8	8974.2 8974.2	0.94	1346.4 132035.7	0.040 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	175.9 41293.9	-7.8 -10.8	8911.5 8942.9	0.94	1346.4 132032.7	0.027 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	18.1 34040.0	-1.6 7.6	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.2	0.008 0.000	OK
12F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	181.3 43470.1	-15.5 -17.6	8974.2 8911.5	0.94	1346.3 132029.1	0.033 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	195.5 45823.0	5.9 4.8	9036.8 8942.9	0.94	1346.2 132019.0	0.026 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	188.9 41293.9	28.0 25.4	8911.5 8911.5	0.94	1346.3 132023.8	0.041 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	160.4 37404.6	-7.9 -7.5	8786.3 8848.9	0.94	1346.5 132042.5	0.024 0.000	OK
11F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	37.1 45255.5	2.8 1.5	9022.2 8927.6	0.98	1346.9 132088.2	0.006 0.000	OK

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

- ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊
- QL：長期せん断力 (kN)
- Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)
- Qsu：はりのせん断耐力 (kN)
- n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
- 判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-194.2	1.200	1825.5	1996.4	3305.0	OK
		R	259.1			2449.7		
	2	L	-234.2	1.200	1173.4	1173.9	3756.0	OK
		R	219.1			1627.2		
	3	L	-226.7	1.200	1241.9	1263.6	3666.2	OK
		R	226.6			1716.9		
	4	L	-219.2	1.200	1278.0	1314.3	3745.9	OK
		R	234.1			1767.6		
	5	L	-259.2	1.200	1606.3	1668.4	4017.0	OK
		R	194.1			2121.7		

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-222.7	1.200	1822.5	1964.4	3260.7	OK
		R	299.5			2486.5		
	2	L	-270.1	1.200	1124.4	1079.2	3615.5	OK
		R	252.1			1601.4		
	3	L	-260.9	1.200	1167.1	1139.6	3559.2	OK
		R	261.3			1661.8		
	4	L	-251.9	1.200	1221.6	1214.0	3673.3	OK
		R	270.2			1736.2		
	5	L	-299.6	1.200	1606.7	1628.4	3961.4	OK
		R	222.5			2150.5		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-185.0	1.200	1041.1	1064.3	3260.7	OK
		R	268.4			1517.6		
	2	L	-236.3	1.200	675.8	574.7	3488.9	OK
		R	217.0			1028.0		
	3	L	-225.4	1.200	689.6	602.2	3453.9	OK
		R	228.0			1055.5		
	4	L	-217.1	1.200	633.3	542.8	3363.3	OK
		R	236.2			996.1		
	5	L	-269.3	1.200	1041.1	980.0	3988.5	OK
		R	184.0			1433.3		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-638.3	1.200	3.9	633.6	3260.7	OK
		R	791.4			796.1		
	B	L	-451.5	1.200	-92.6	562.6	3833.7	OK
		R	1.8			109.3		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	23.4	772.8	3260.7	OK
		R	990.5			1018.6		
	B	L	-541.3	1.200	-95.1	655.4	3743.1	OK
		R	-19.2			133.2		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-801.1	1.200	25.7	770.3	3260.7	OK
		R	990.3			1021.1		
	B	L	-540.8	1.200	-77.8	634.1	3763.1	OK
		R	-18.6			111.9		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	30.5	764.3	3260.7	OK
		R	990.5			1027.1		
	B	L	-541.3	1.200	-69.5	624.8	3761.1	OK
		R	-19.2			102.6		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-800.7	1.200	31.4	763.1	3260.7	OK
		R	990.7			1028.3		
	B	L	-541.9	1.200	-77.8	635.3	3740.6	OK
		R	-19.8			113.1		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-638.4	1.200	27.9	604.9	3260.7	OK
		R	791.3			824.8		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	L	-451.6	1.200	-10.9	464.7	3268.6	OK
		R	1.7			11.4		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-194.2	1.200	-1606.7	2122.3	4017.4	OK
		R	259.1			1669.0		
	2	L	-234.2	1.200	-1277.3	1766.9	3745.6	OK
		R	219.1			1313.6		
	3	L	-226.7	1.200	-1241.8	1716.8	3666.6	OK
		R	226.6			1263.5		
	4	L	-219.2	1.200	-1173.2	1627.1	3756.8	OK
		R	234.1			1173.8		
	5	L	-259.2	1.200	-1825.0	2449.2	3304.9	OK
		R	194.1			1995.9		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-222.7	1.200	-1599.6	2142.2	3968.5	OK
		R	299.5			1620.1		
	2	L	-270.1	1.200	-1215.5	1728.7	3664.0	OK
		R	252.1			1206.6		
	3	L	-260.9	1.200	-1179.1	1675.8	3548.5	OK
		R	261.3			1153.7		
	4	L	-251.9	1.200	-1133.8	1612.5	3634.1	OK
		R	270.2			1090.4		
	5	L	-299.6	1.200	-1821.9	2485.9	3260.7	OK
		R	222.5			1963.8		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-185.0	1.200	-1030.9	1422.1	3975.6	OK
		R	268.4			968.8		
	2	L	-236.3	1.200	-639.8	1004.1	3316.2	OK
		R	217.0			550.8		
	3	L	-225.4	1.200	-711.0	1078.5	3452.2	OK
		R	228.0			625.2		
	4	L	-217.1	1.200	-662.2	1011.7	3522.1	OK
		R	236.2			558.4		
	5	L	-269.3	1.200	-1036.4	1513.0	3260.7	OK
		R	184.0			1059.7		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-638.3	1.200	28.4	604.2	3260.7	OK
		R	791.4			825.5		
	B	L	-451.5	1.200	-9.3	462.6	3268.6	OK
		R	1.8			9.3		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	30.7	764.1	3260.7	OK
		R	990.5			1027.3		
	B	L	-541.3	1.200	-79.2	636.3	3724.8	OK
		R	-19.2			114.2		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-801.1	1.200	30.8	764.1	3260.7	OK
		R	990.3			1027.3		
	B	L	-540.8	1.200	-67.6	621.9	3755.6	OK
		R	-18.6			99.7		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	25.9	769.9	≦	3260.7	OK
		R	990.5			1021.5	≦		
	B	L	-541.3	1.200	-77.5	634.3	≦	3767.5	OK
		R	-19.2			112.2	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-800.7	1.200	23.3	772.8	≦	3260.7	OK
		R	990.7			1018.6	≦		
	B	L	-541.9	1.200	-96.6	657.9	≦	3748.4	OK
		R	-19.8			135.7	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-638.4	1.200	3.5	634.2	≦	3260.7	OK
		R	791.3			795.5	≦		
	B	L	-451.6	1.200	-92.9	563.1	≦	3834.3	OK
		R	1.7			109.8	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-638.3	1.200	698.2	199.6	≦	3260.7	OK
		R	791.4			1629.3	≦		
	B	L	-451.5	1.200	1420.3	1252.9	≦	3745.4	OK
		R	1.8			1706.2	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	709.0	49.9	≦	3260.7	OK
		R	990.5			1841.3	≦		
	B	L	-541.3	1.200	1340.8	1067.6	≦	3530.0	OK
		R	-19.2			1589.8	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-801.1	1.200	705.2	45.1	≦	3260.7	OK
		R	990.3			1836.5	≦		
	B	L	-540.8	1.200	1293.6	1011.6	≦	3490.5	OK
		R	-18.6			1533.7	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-800.9	1.200	705.3	45.4	≦	3260.7	OK
		R	990.5			1836.8	≦		
	B	L	-541.3	1.200	1316.5	1038.5	≦	3528.6	OK
		R	-19.2			1560.6	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-800.7	1.200	709.0	50.1	≦	3260.7	OK
		R	990.7			1841.4	≦		
	B	L	-541.9	1.200	1367.4	1099.0	≦	3572.7	OK
		R	-19.8			1621.1	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-638.4	1.200	699.1	200.6	≦	3260.7	OK
		R	791.3			1630.3	≦		
	B	L	-451.6	1.200	1418.0	1250.0	≦	3748.3	OK
		R	1.7			1703.3	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-194.2	1.200	-10.2	206.4	≦	3260.7	OK
		R		259.1			246.9	≦		
	2	L		-234.2	1.200	-11.8	248.3	≦	3260.7	OK
		R		219.1			205.0	≦		
	3	L		-226.7	1.200	-11.6	240.7	≦	3260.7	OK
		R		226.6			212.6	≦		
	4	L		-219.2	1.200	-10.0	231.3	≦	3260.7	OK
		R		234.1			222.0	≦		
	5	L		-259.2	1.200	-26.1	290.5	≦	3690.4	OK
		R		194.1			162.8	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-222.7	1.200	17.9	201.1	≦	3316.7	OK
		R		299.5			321.0	≦		
	2	L		-270.1	1.200	4.7	264.4	≦	3260.7	OK
		R		252.1			257.8	≦		
	3	L		-260.9	1.200	7.3	252.1	≦	3260.7	OK
		R		261.3			270.1	≦		
	4	L		-251.9	1.200	10.8	238.9	≦	3260.7	OK
		R		270.2			283.2	≦		
	5	L		-299.6	1.200	-2.5	302.6	≦	3260.7	OK
		R		222.5			219.5	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-185.0	1.200	7.8	175.6	≦	3351.4	OK
		R		268.4			277.7	≦		
	2	L		-236.3	1.200	4.1	231.4	≦	3260.7	OK
		R		217.0			221.9	≦		
	3	L		-225.4	1.200	5.9	218.3	≦	3260.7	OK
		R		228.0			235.0	≦		
	4	L		-217.1	1.200	5.3	210.8	≦	3260.7	OK
		R		236.2			242.6	≦		
	5	L		-269.3	1.200	6.2	261.9	≦	3260.7	OK
		R		184.0			191.4	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-638.3	1.200	-697.3	1475.1	≦	3260.7	OK
		R		791.4			45.4	≦		
	B	L		-451.5	1.200	-1241.2	1941.0	≦	3827.3	OK
		R		1.8			1487.6	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-800.9	1.200	-667.9	1602.3	≦	3260.7	OK
		R		990.5			189.0	≦		
	B	L		-541.3	1.200	-1230.2	2017.6	≦	3849.3	OK
		R		-19.2			1495.4	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-801.1	1.200	-644.4	1574.5	≦	3260.7	OK
		R		990.3			216.9	≦		
	B	L		-540.8	1.200	-1225.7	2011.6	≦	3832.6	OK
		R		-18.6			1489.5	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-800.9	1.200	-645.6	1575.6	≧	3260.7	OK
		R		990.5			215.8	≧		
	B	L		-541.3	1.200	-1215.1	1999.5	≧	3850.2	OK

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	-19.2	1.200	-1215.1	1477.3	3850.2	OK

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-800.7	1.200	-670.0	1604.7	3260.7	OK
		R	990.7			186.7		
	B	L	-541.9	1.200	-1217.9	2003.5	3870.2	OK
		R	-19.8			1481.3		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-638.4	1.200	-695.3	1472.7	3260.7	OK
		R	791.3			43.0		
	B	L	-451.6	1.200	-1244.9	1945.6	3836.9	OK
		R	1.7			1492.2		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-194.2	1.200	12.8	178.9	3260.7	OK
		R	259.1			274.4		
	2	L	-234.2	1.200	2.3	231.4	3260.7	OK
		R	219.1			221.9		
	3	L	-226.7	1.200	8.2	216.9	3260.7	OK
		R	226.6			236.4		
	4	L	-219.2	1.200	10.9	206.1	3260.7	OK
		R	234.1			247.2		
	5	L	-259.2	1.200	19.6	235.7	3260.7	OK
		R	194.1			217.6		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-222.7	1.200	-4.2	227.6	3260.7	OK
		R	299.5			294.5		
	2	L	-270.1	1.200	-8.2	280.0	3260.7	OK
		R	252.1			242.2		
	3	L	-260.9	1.200	-5.8	267.9	3260.7	OK
		R	261.3			254.3		
	4	L	-251.9	1.200	-2.9	255.4	3260.7	OK
		R	270.2			266.7		
	5	L	-299.6	1.200	-14.0	316.5	3260.7	OK
		R	222.5			205.7		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-185.0	1.200	-0.3	185.3	3260.7	OK
		R	268.4			268.0		
	2	L	-236.3	1.200	-3.8	240.9	3260.7	OK
		R	217.0			212.4		
	3	L	-225.4	1.200	-4.8	231.1	3260.7	OK
		R	228.0			222.2		
	4	L	-217.1	1.200	-3.7	221.5	3260.7	OK
		R	236.2			231.8		
	5	L	-269.3	1.200	-11.3	282.8	3496.0	OK
		R	184.0			170.5		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)

記号	単位	説明
分類		①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)
(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 $(=L/iy)$
n		(はり長さ/最大横補剛間隔)で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 13F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 14F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
A 13F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
A 14F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 13F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 14F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 13F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 14F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 13F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 14F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 11F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200		
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200		
C 14F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600		
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		
C 11F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600		

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 12F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 14F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 12F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 14F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
C 9F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
			R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
			R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
			R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
4 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 12F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
		R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490				2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5.4.1 部材種別図

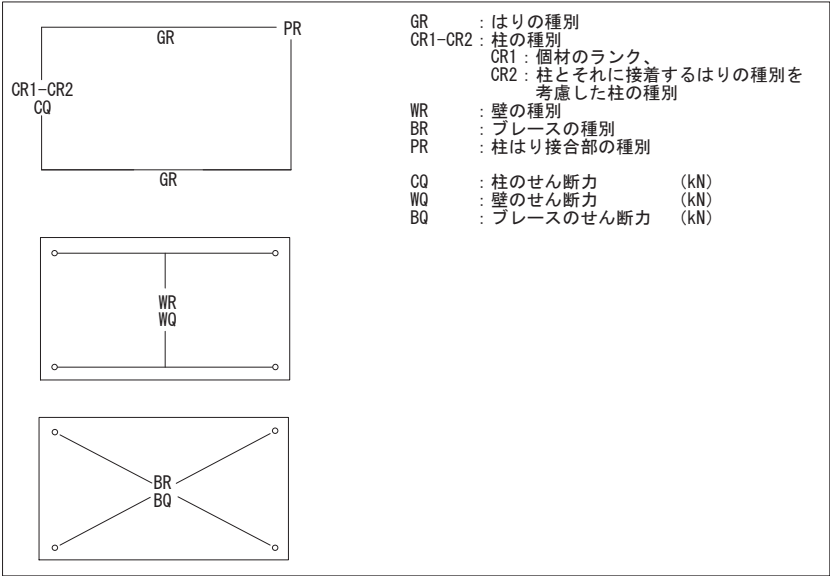


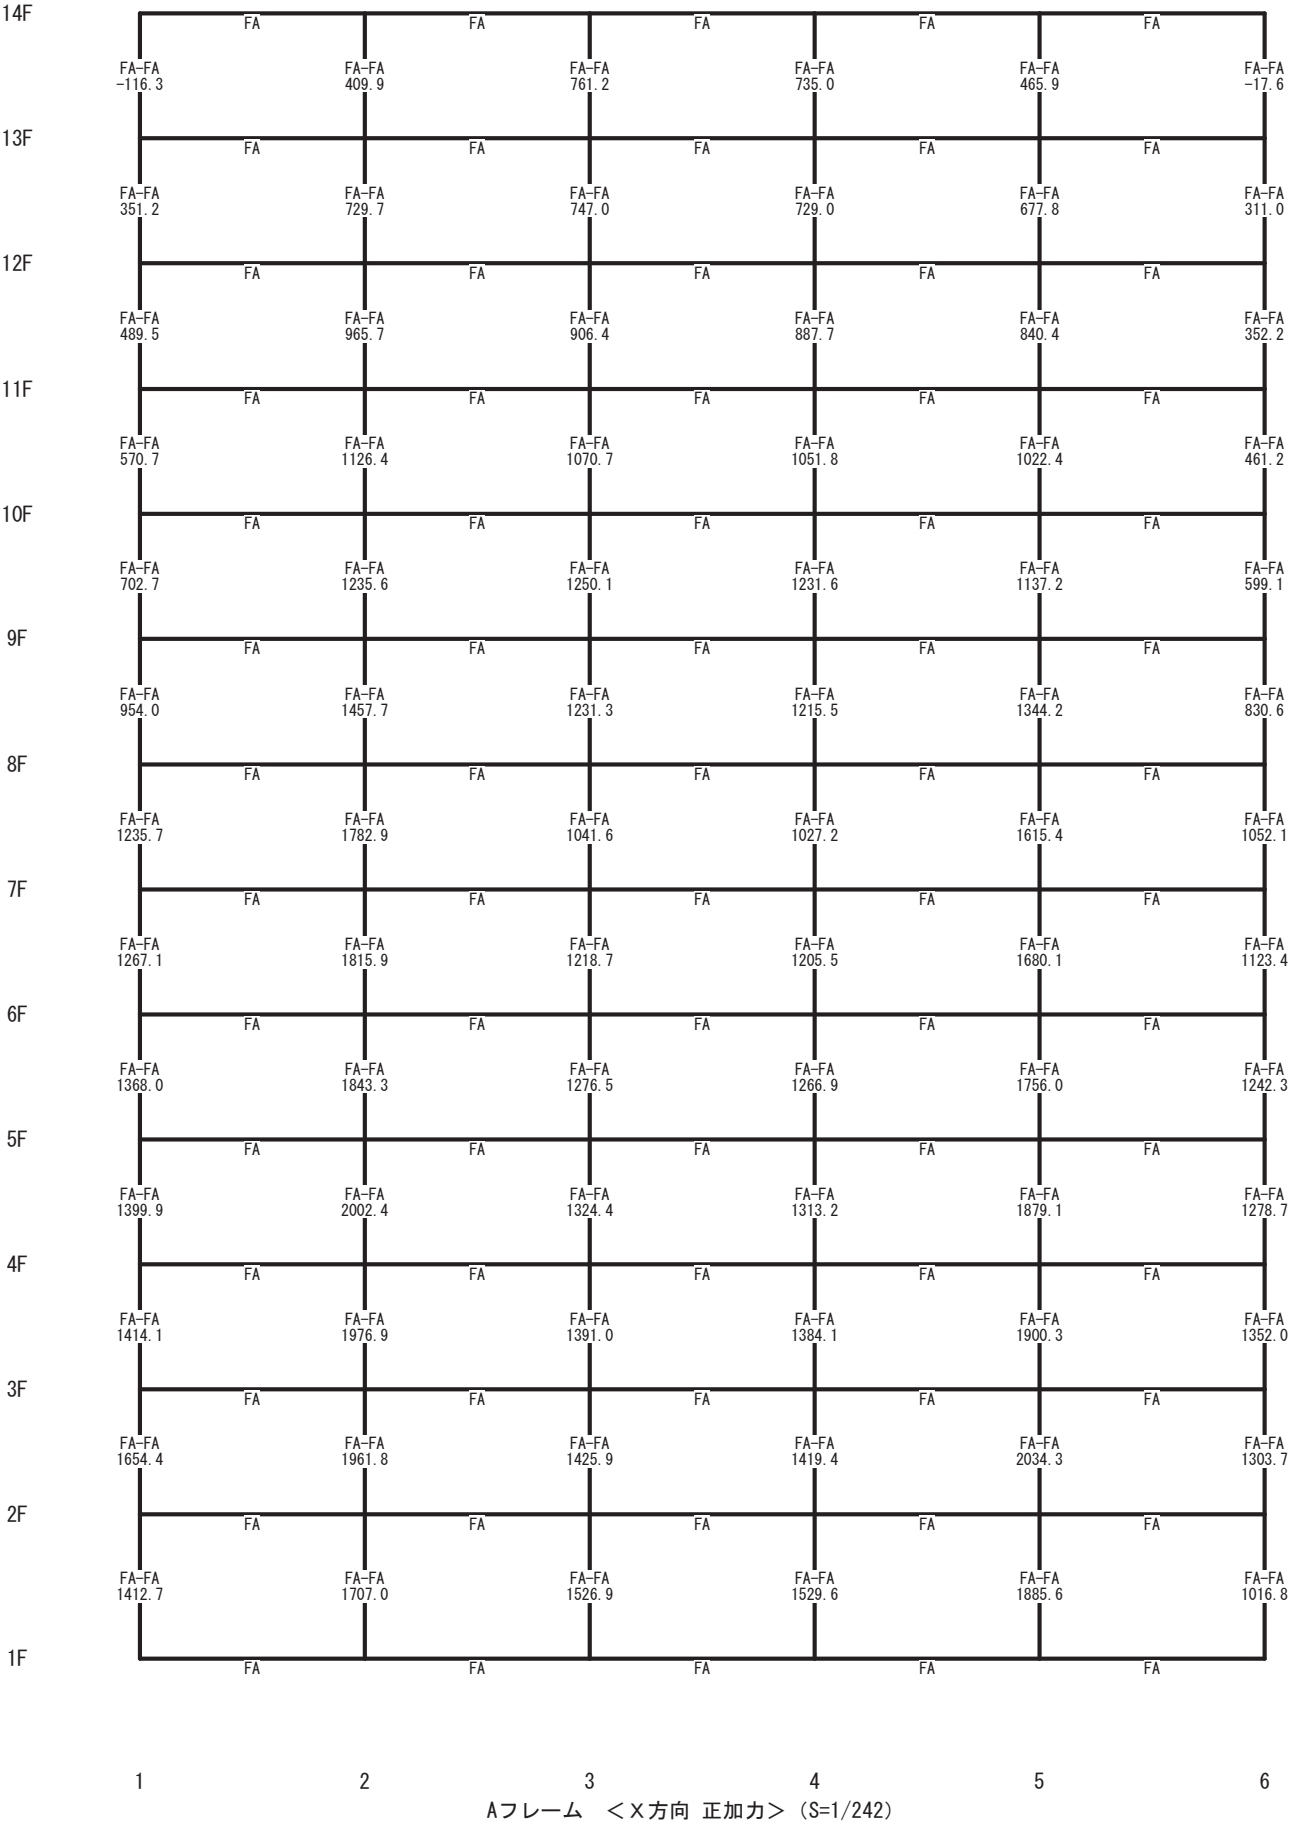


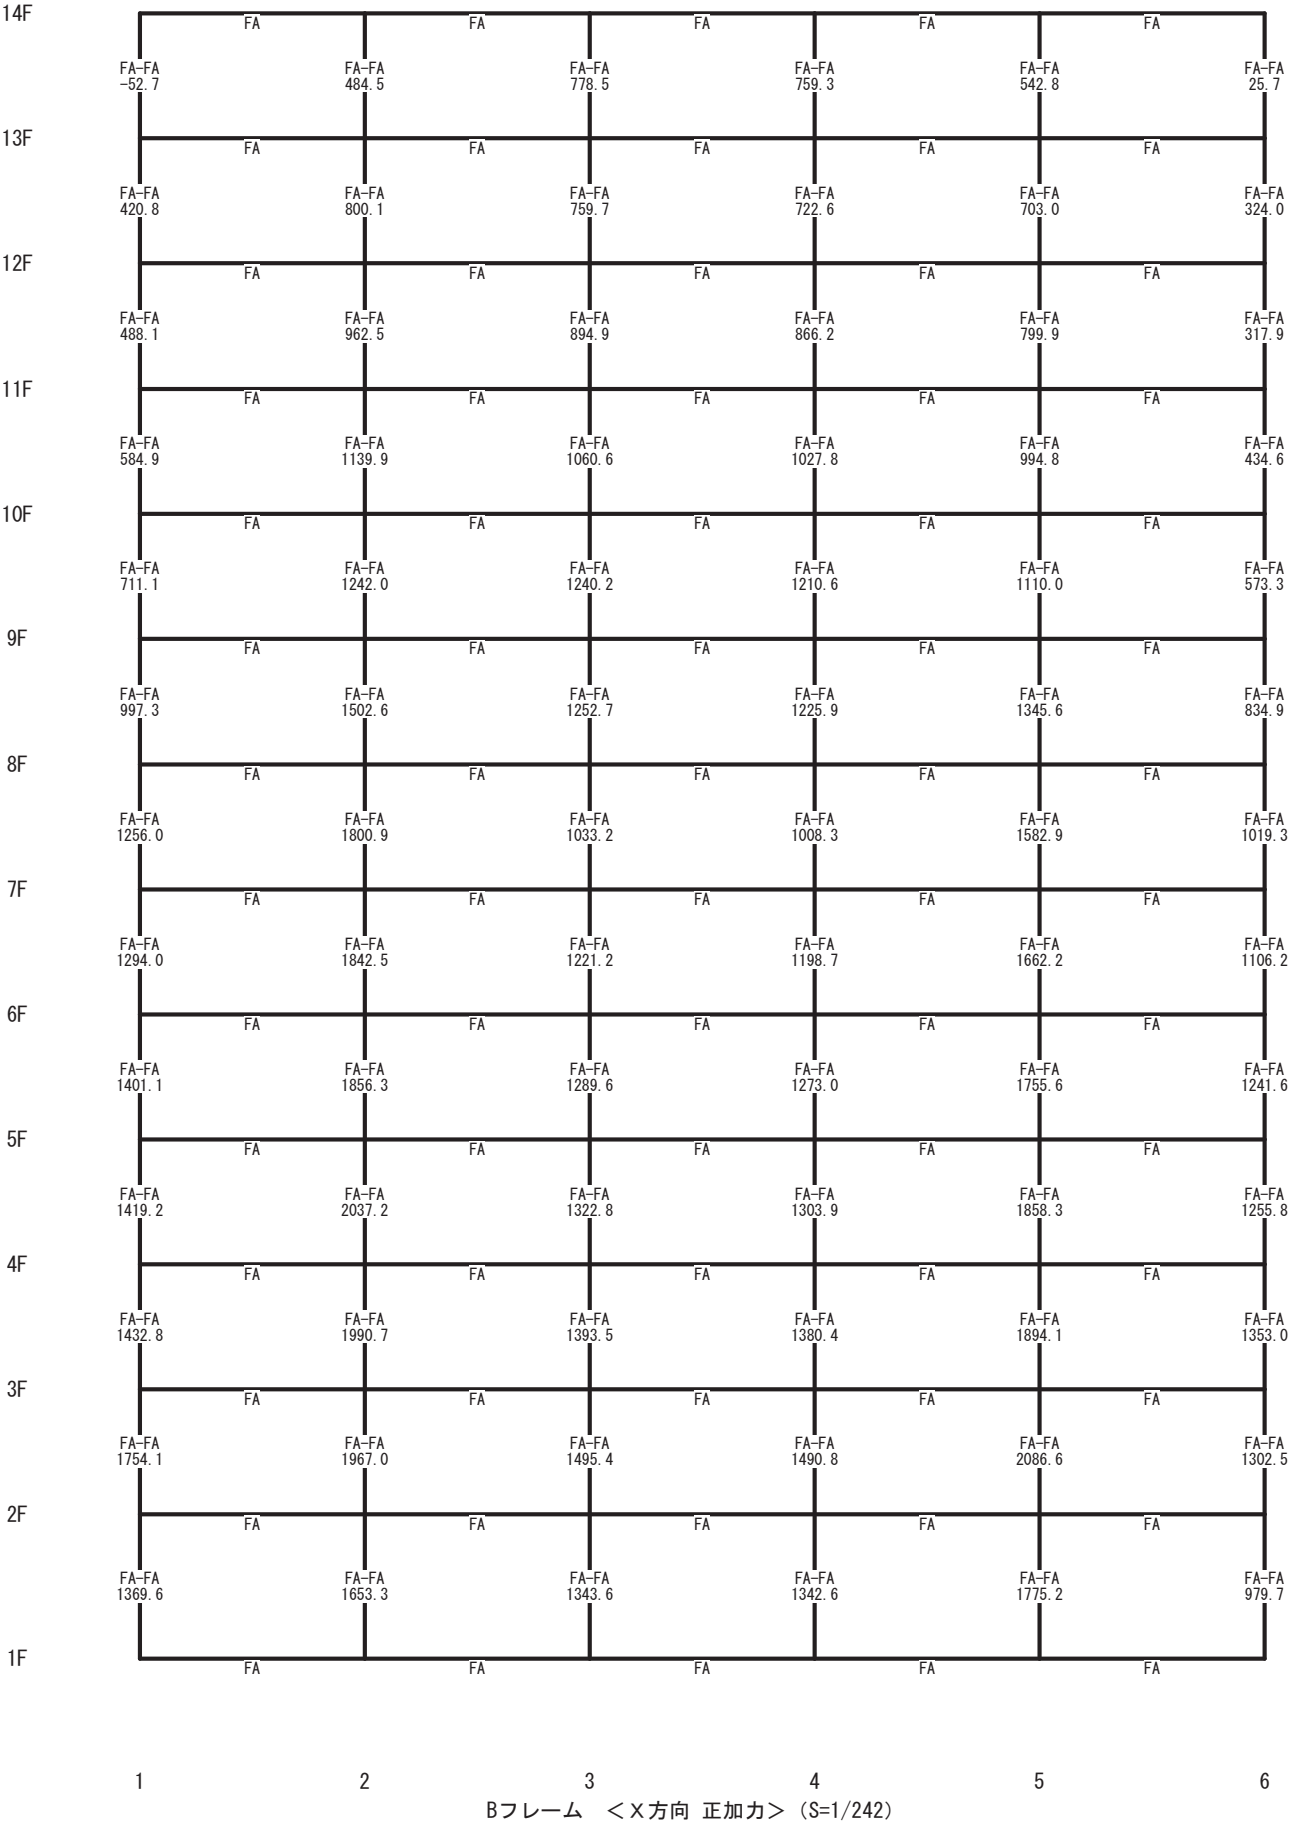


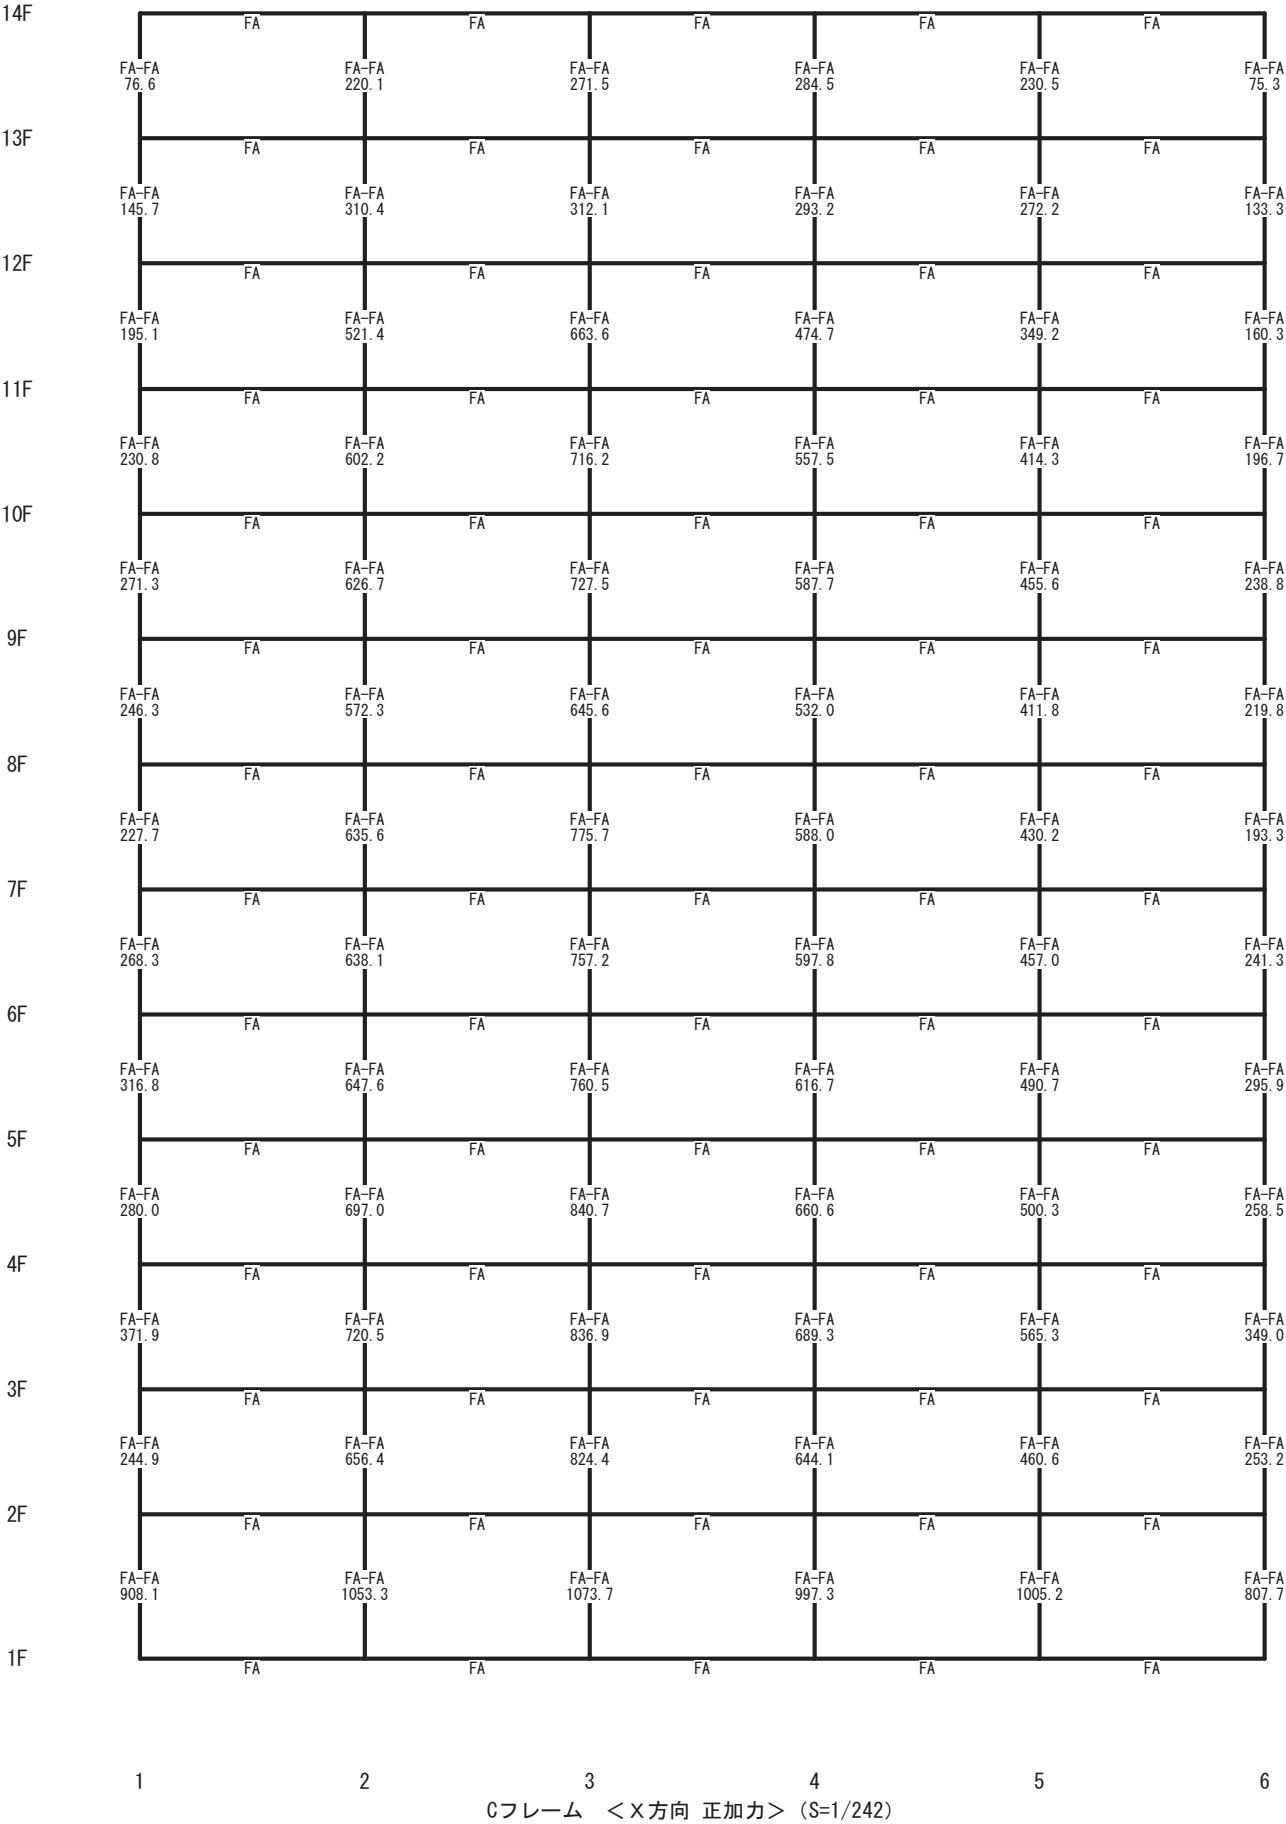


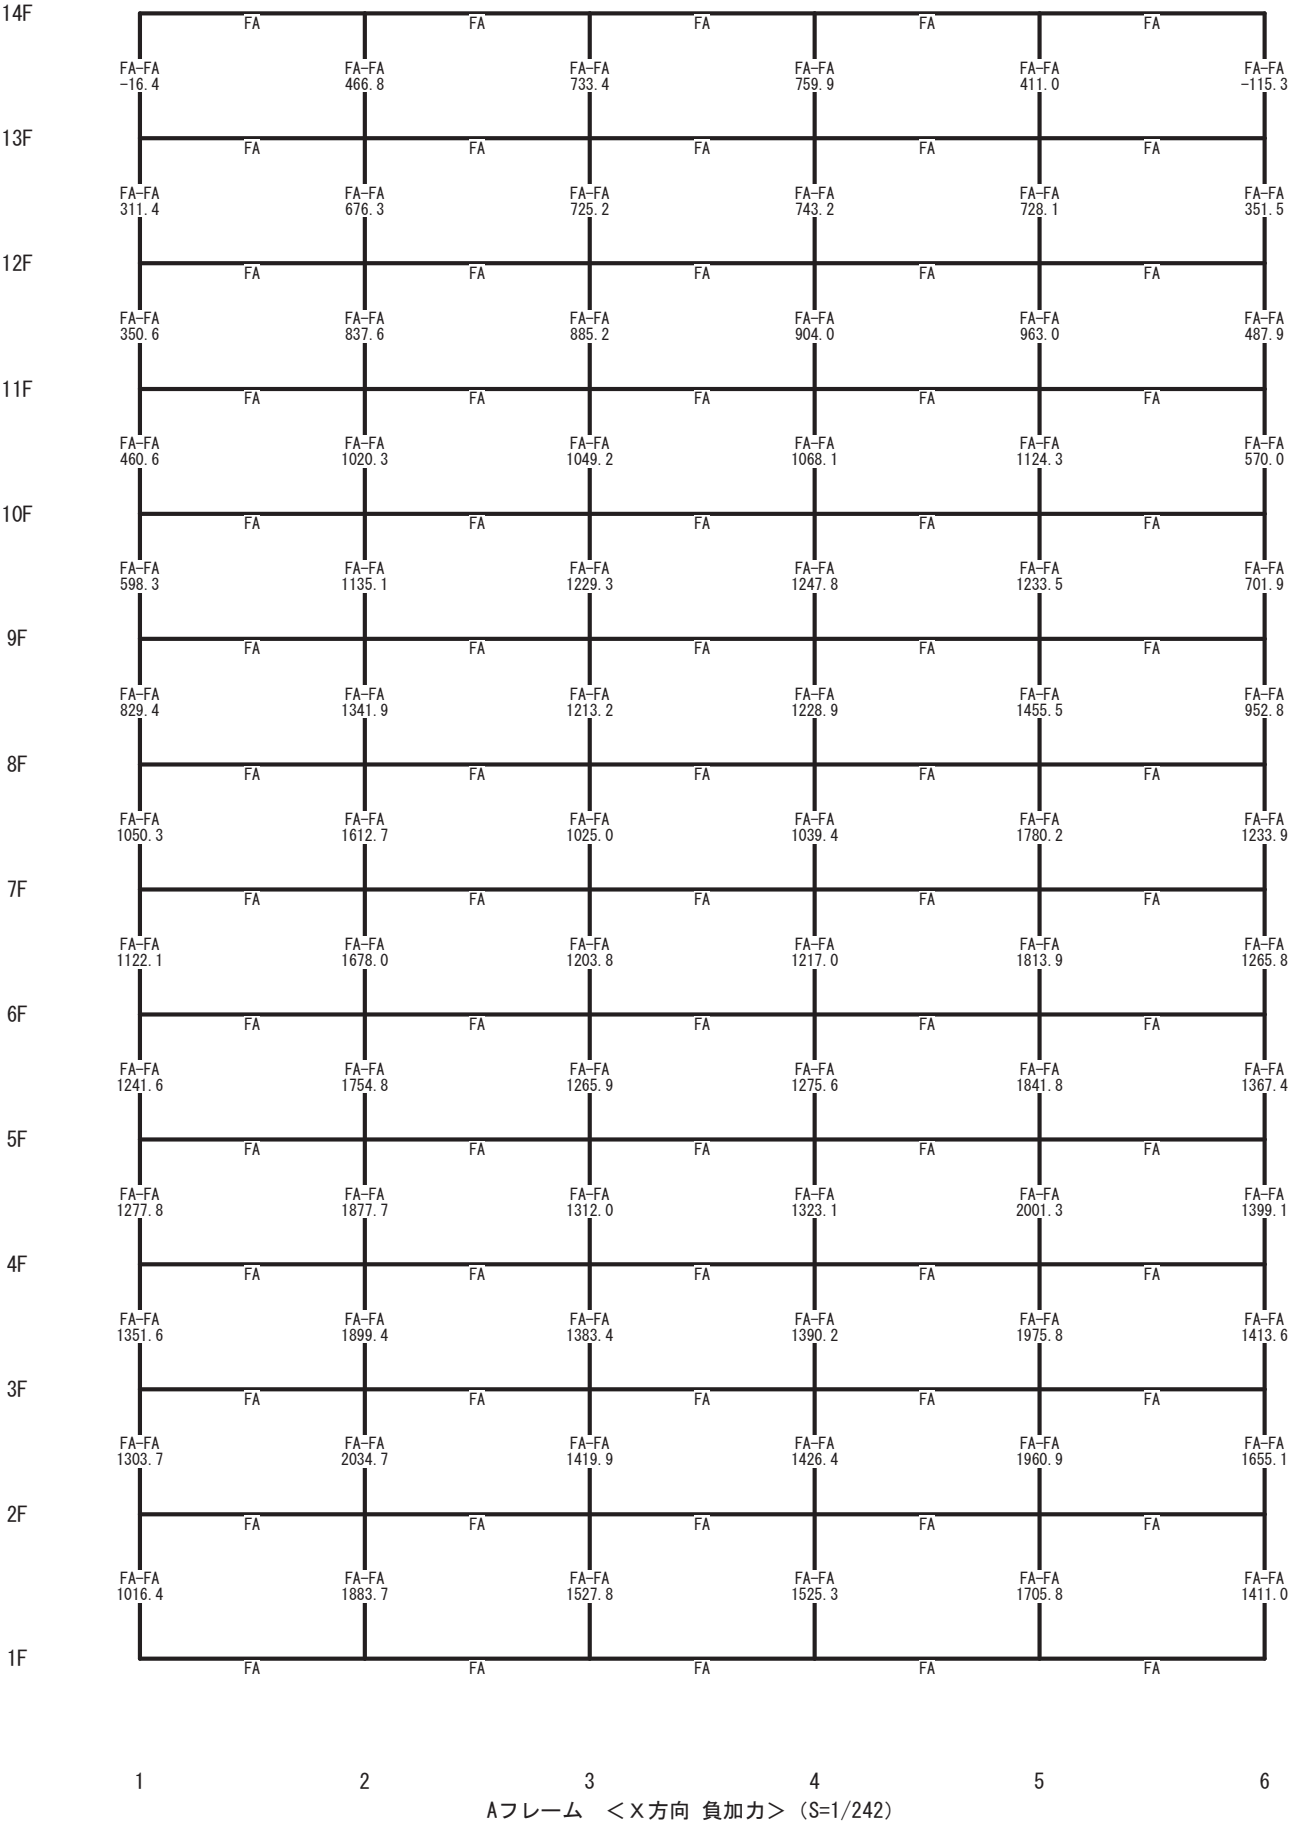


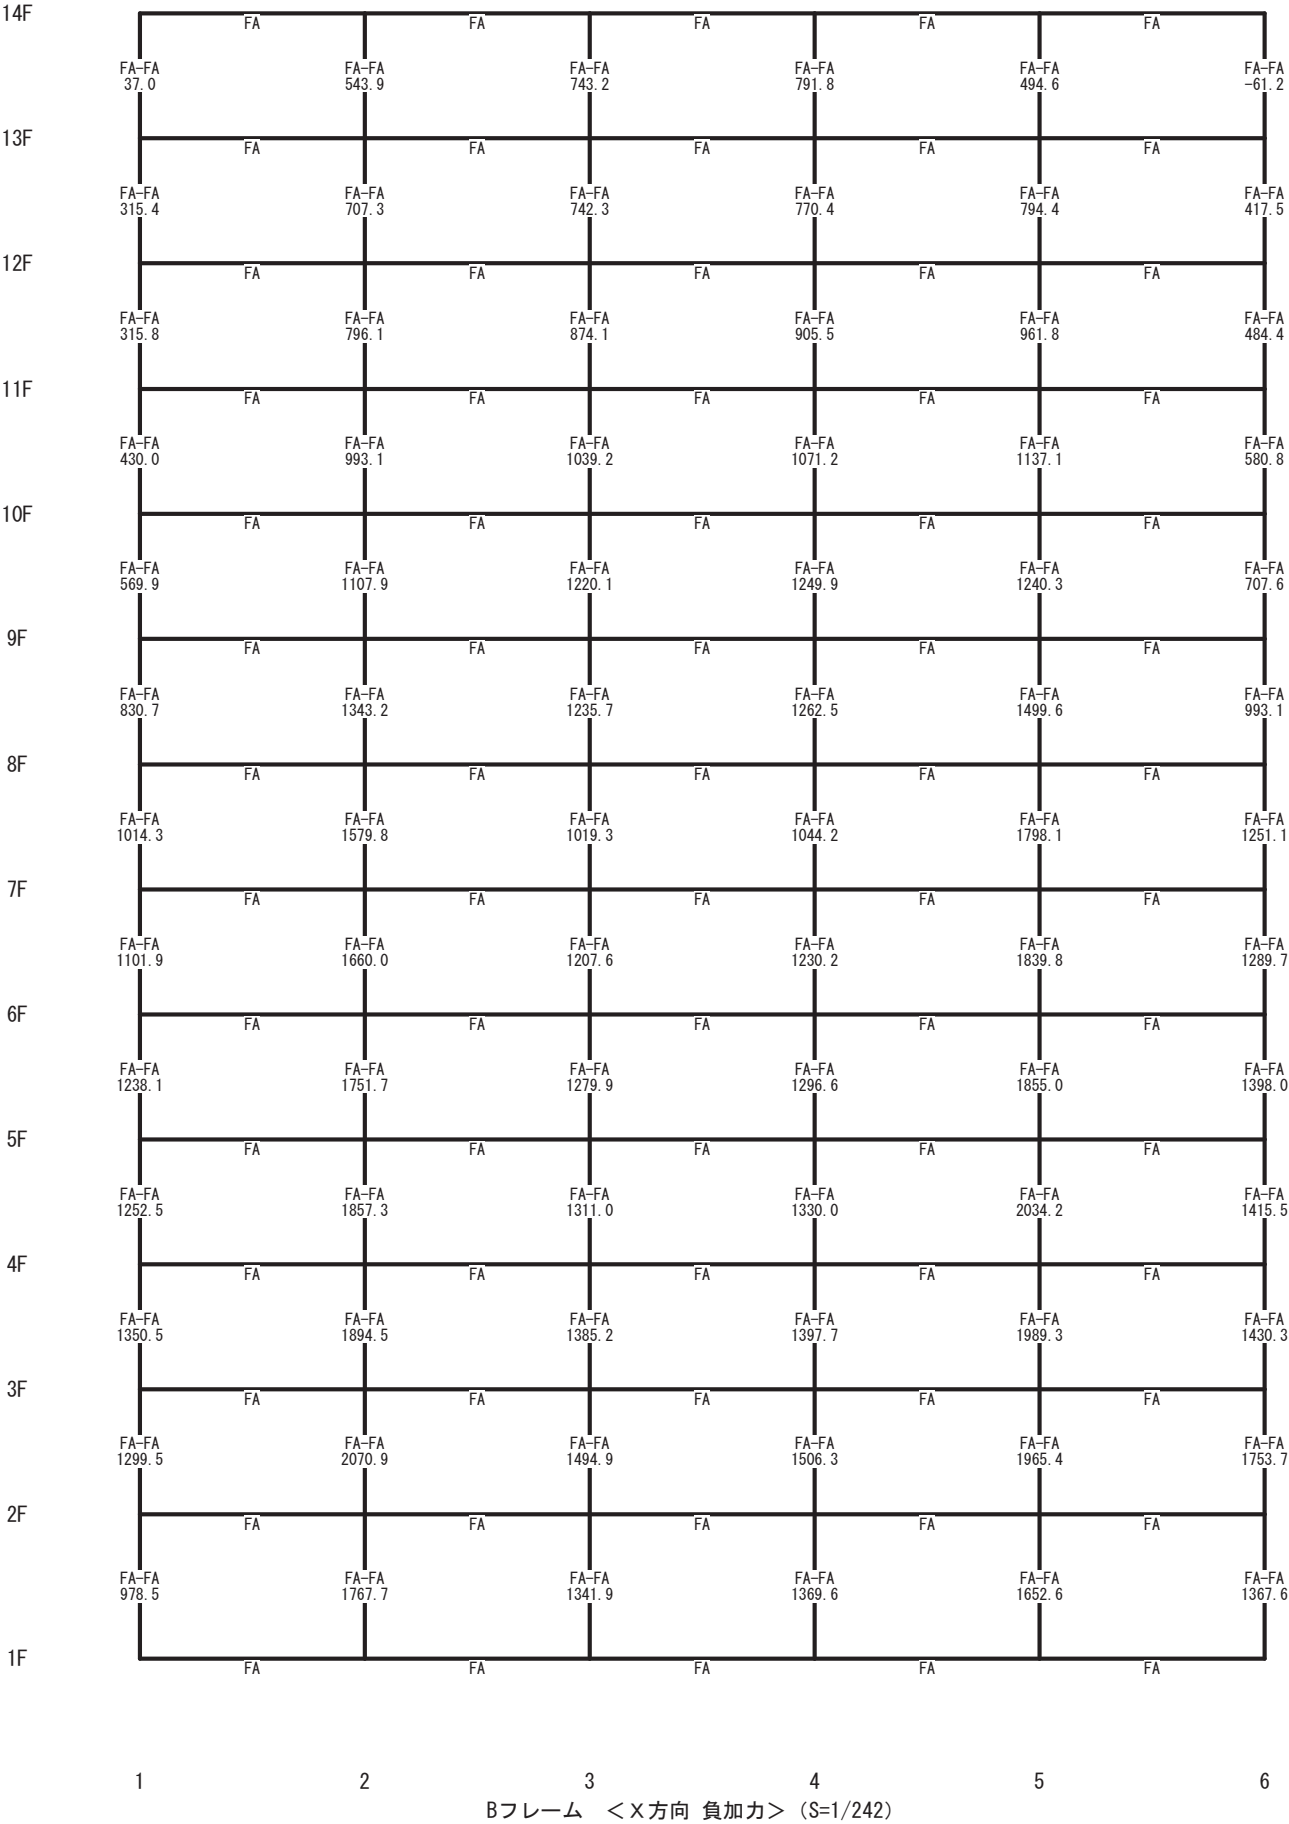

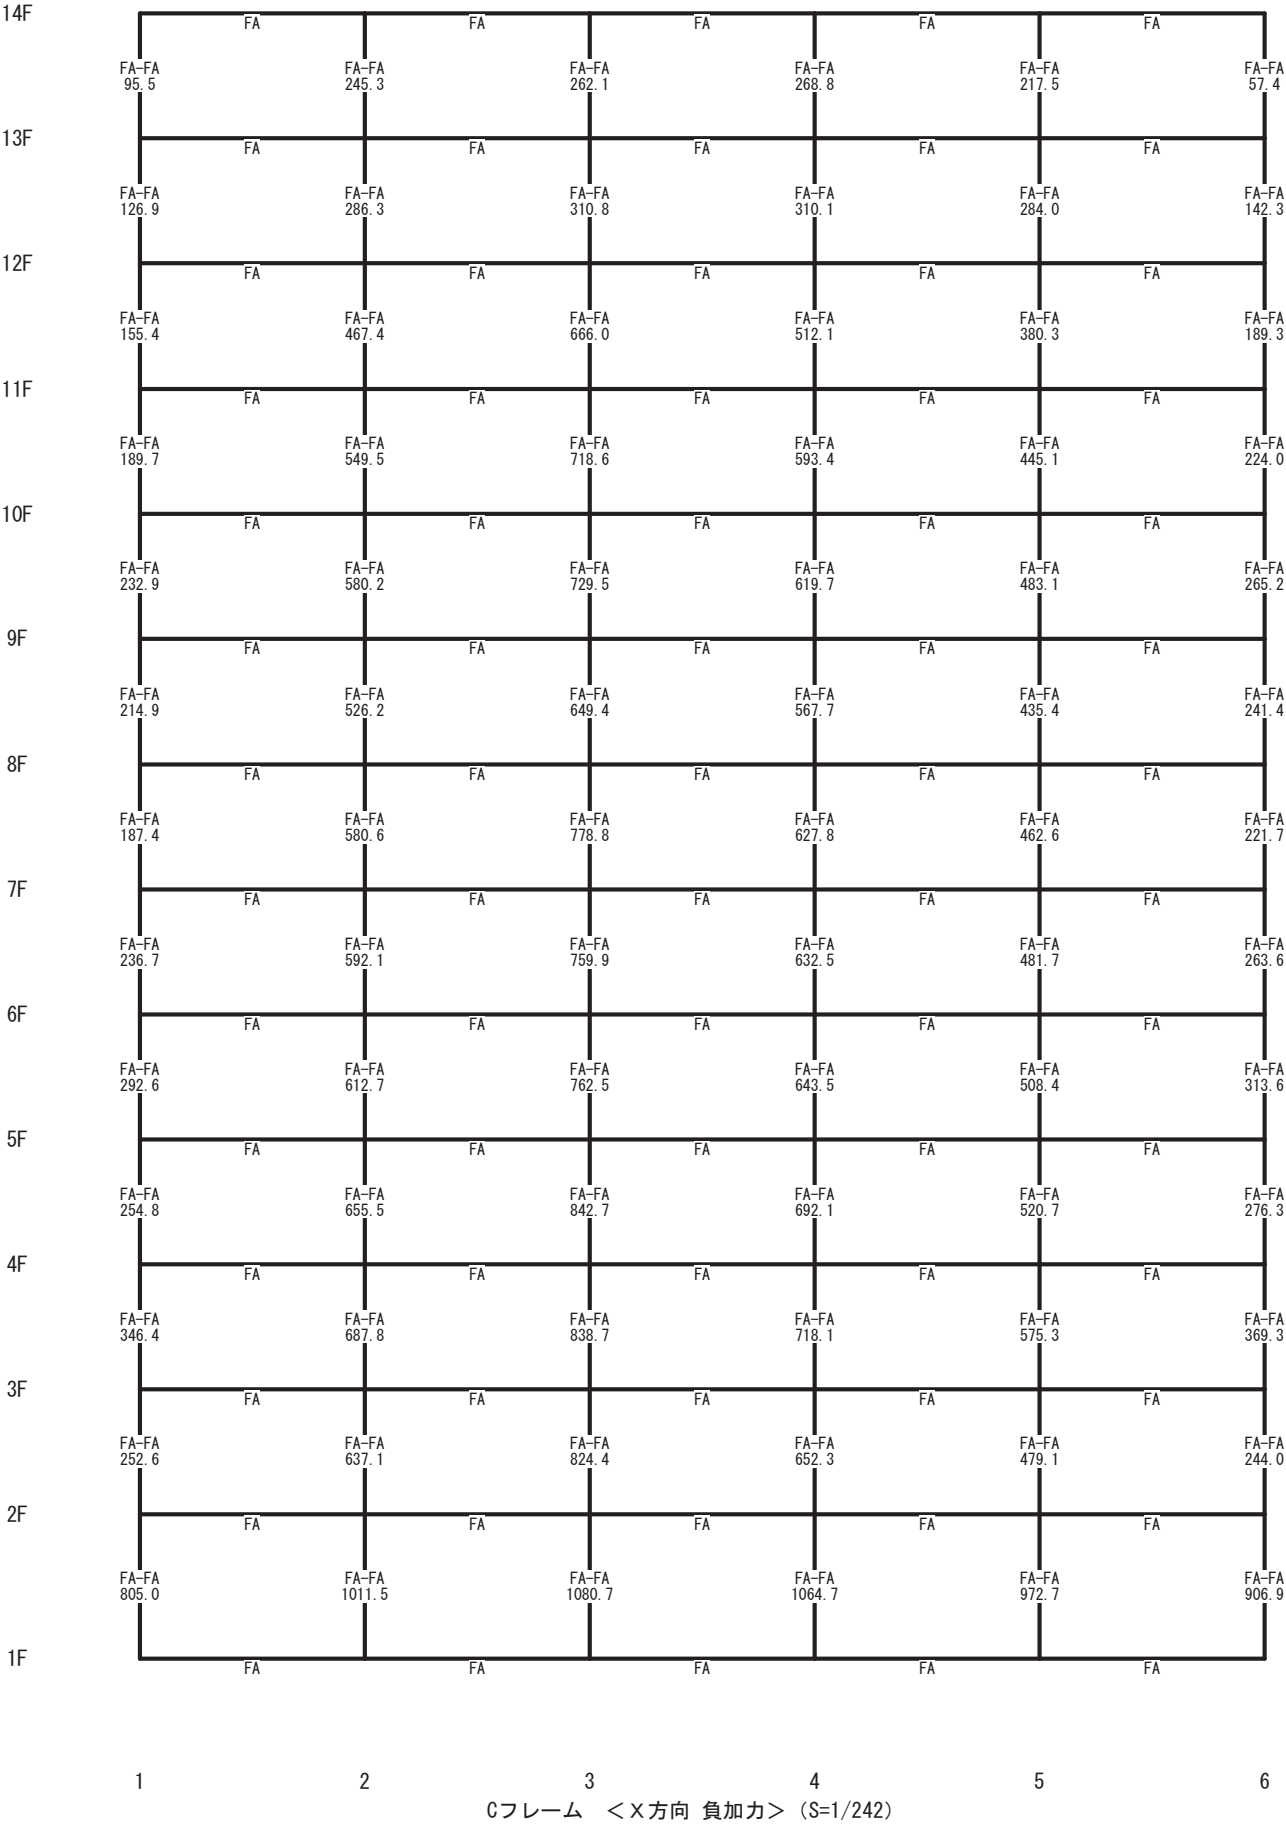


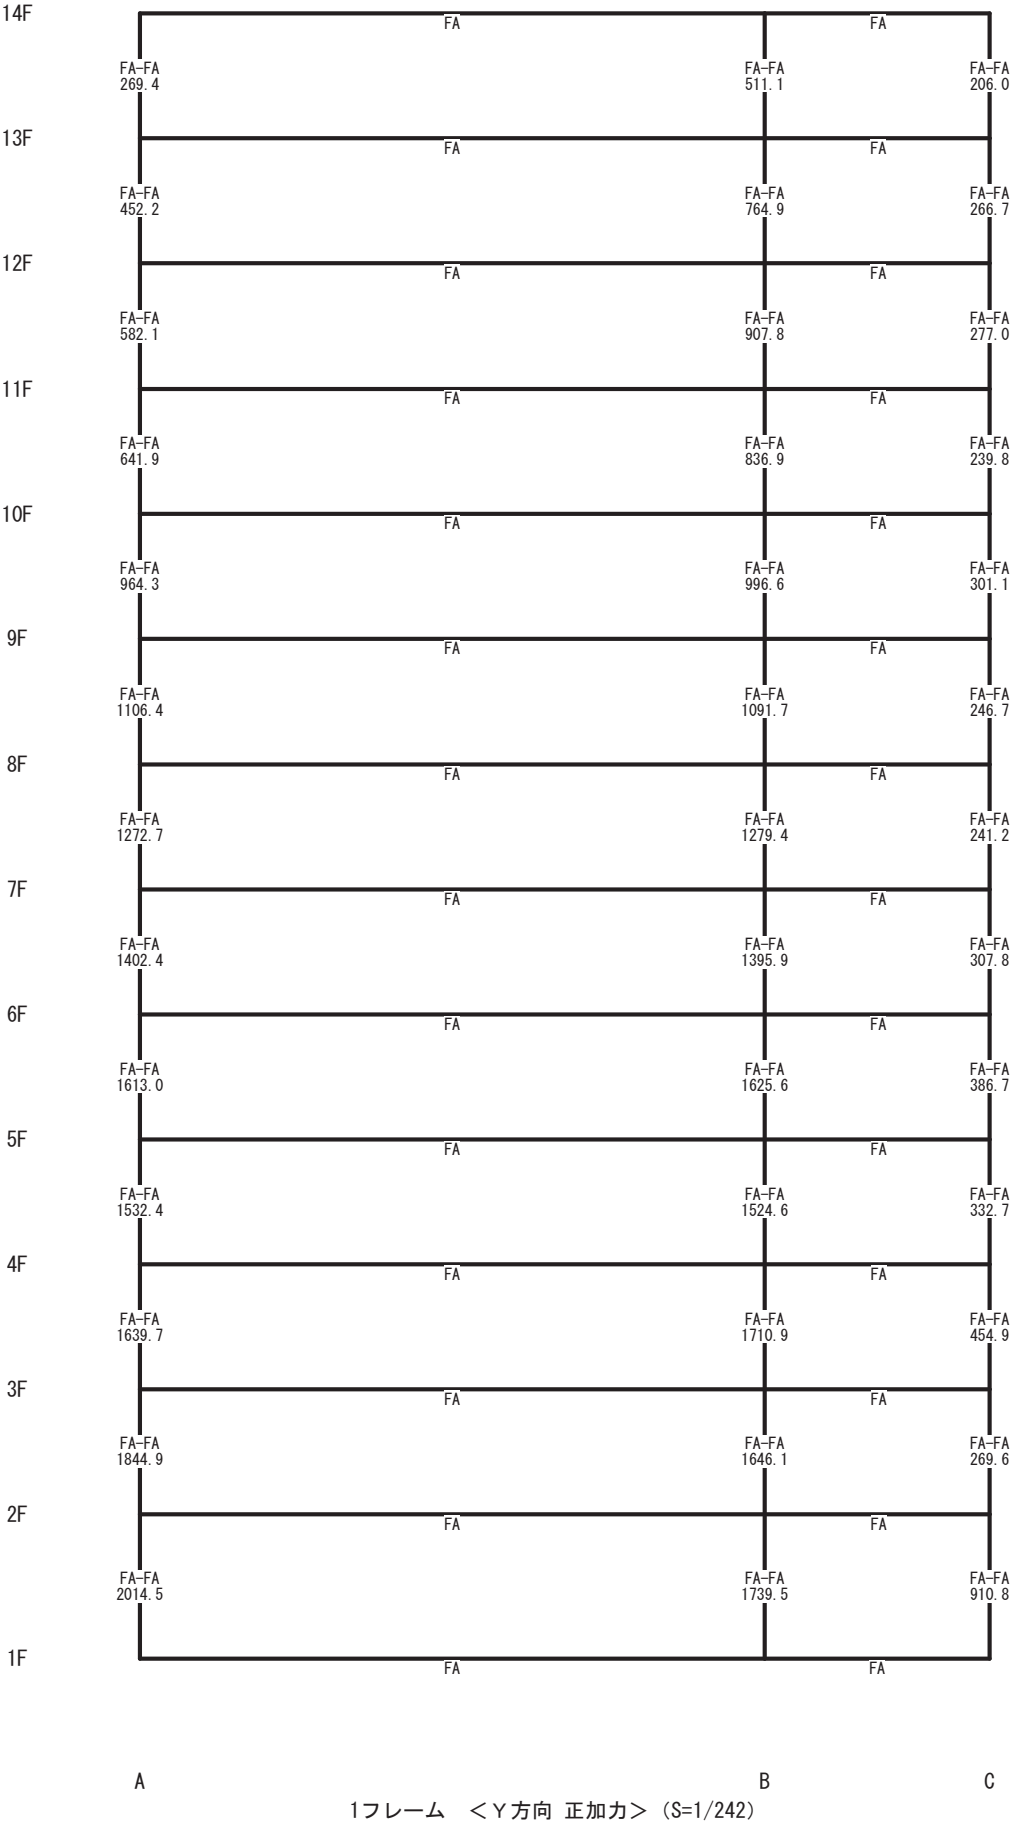


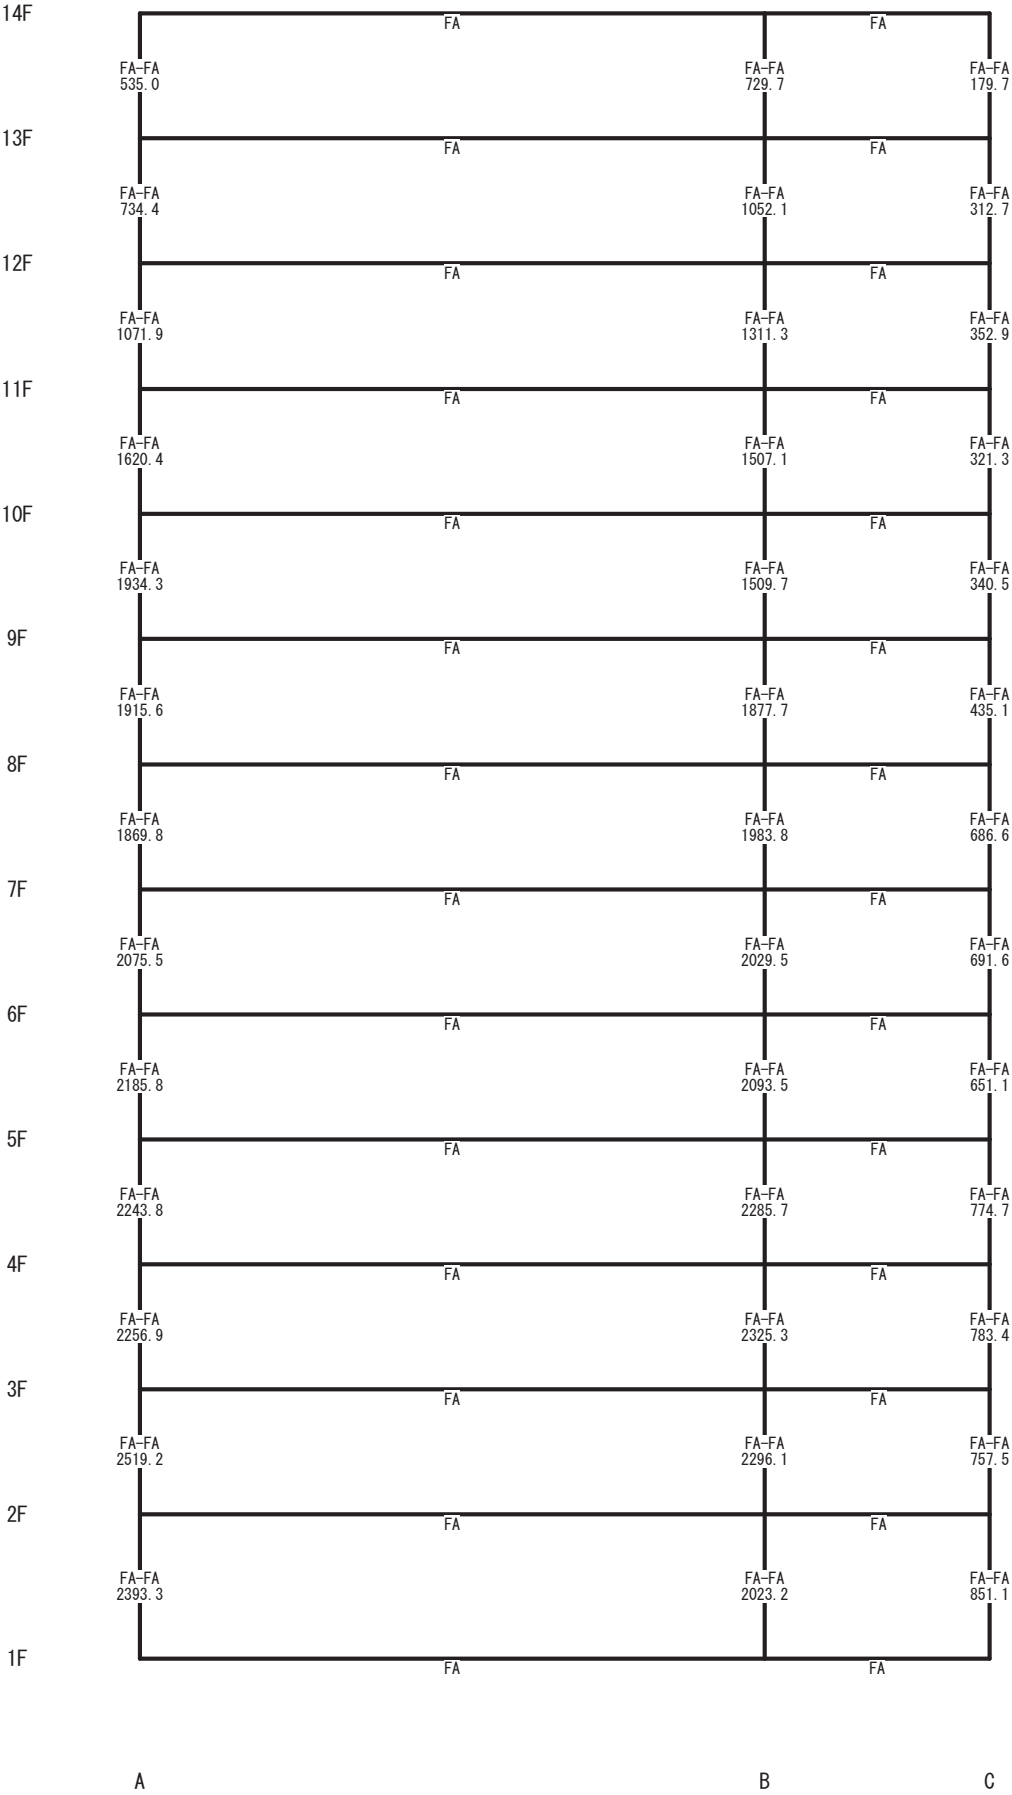


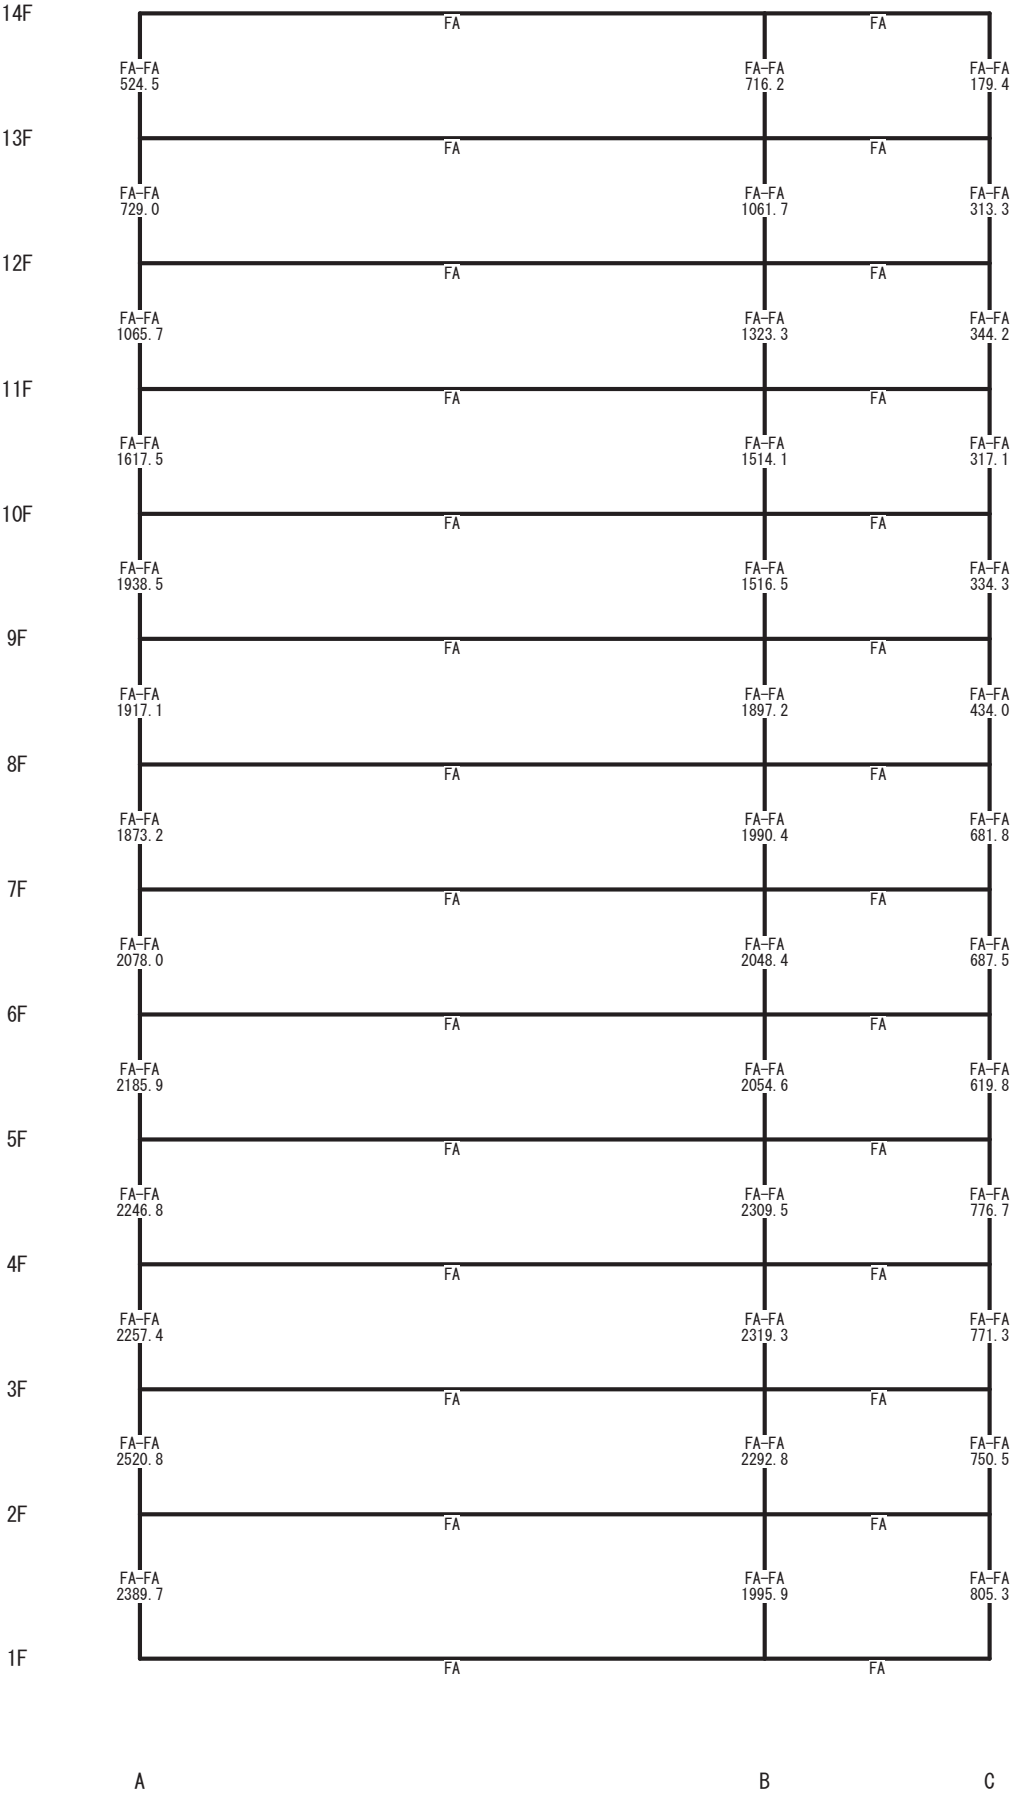



3フレーム <Y方向 正加力> (S=1/242)

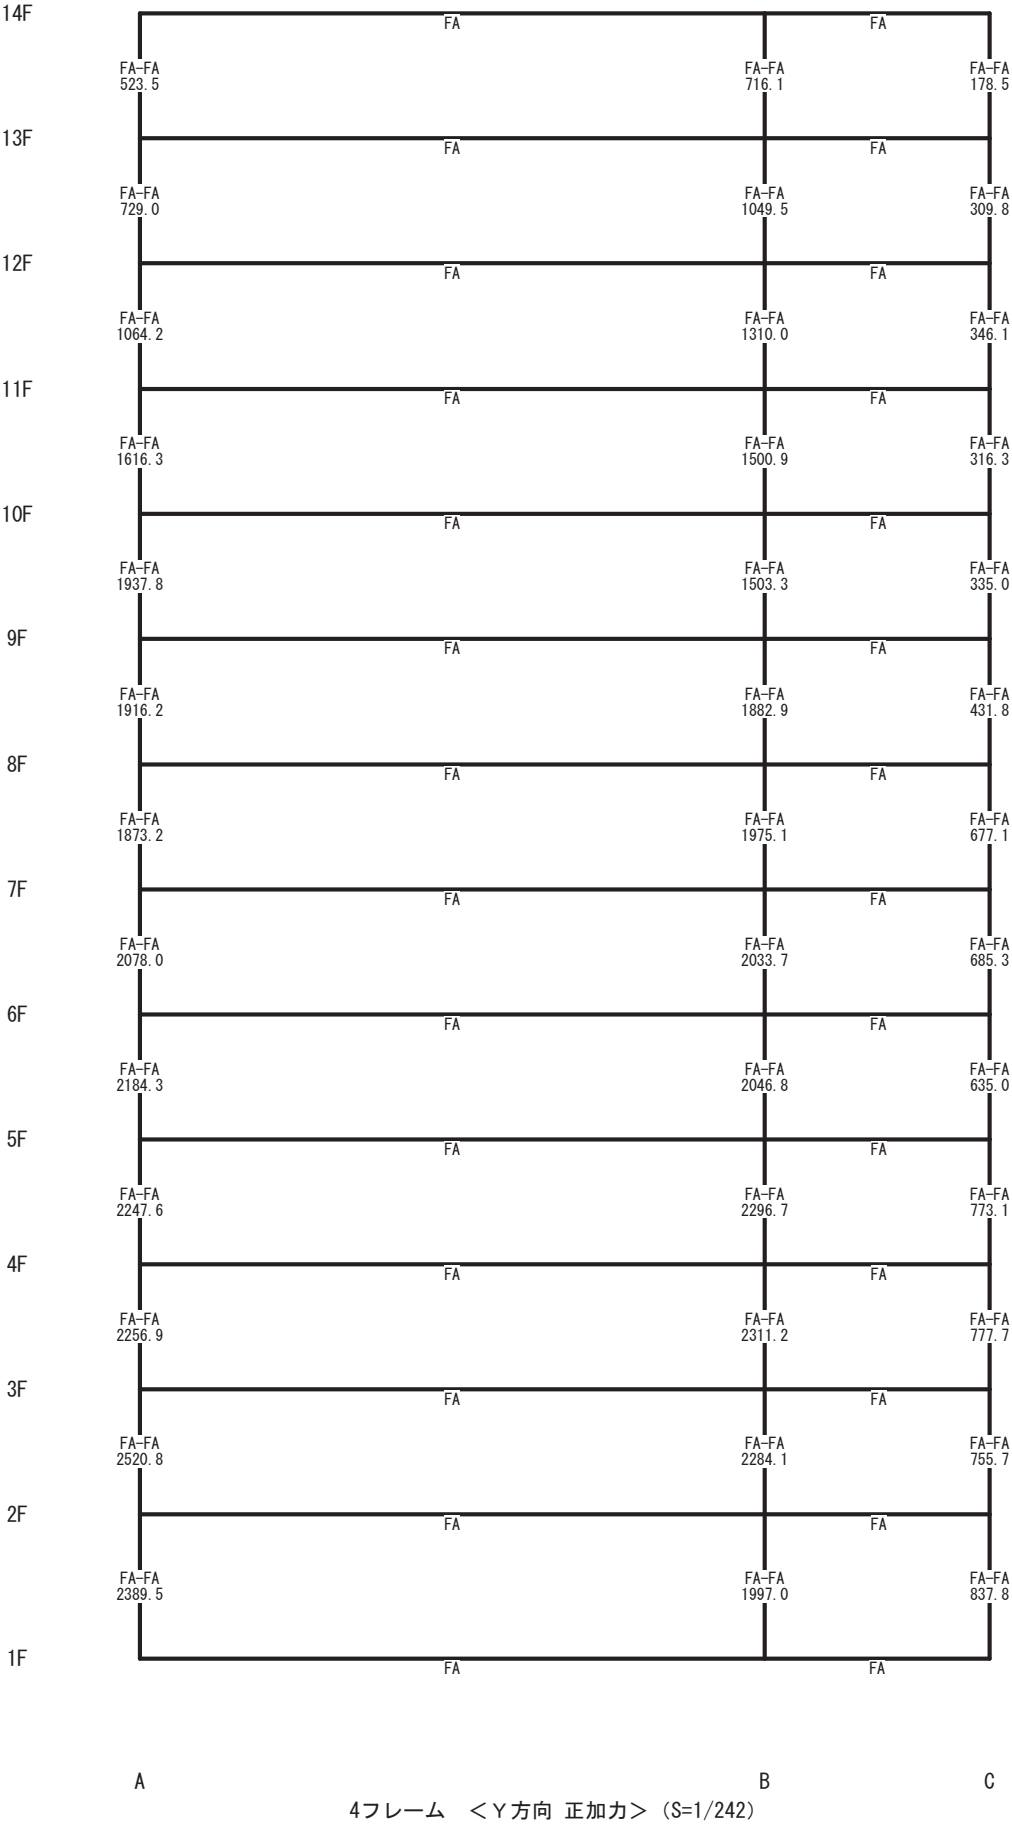


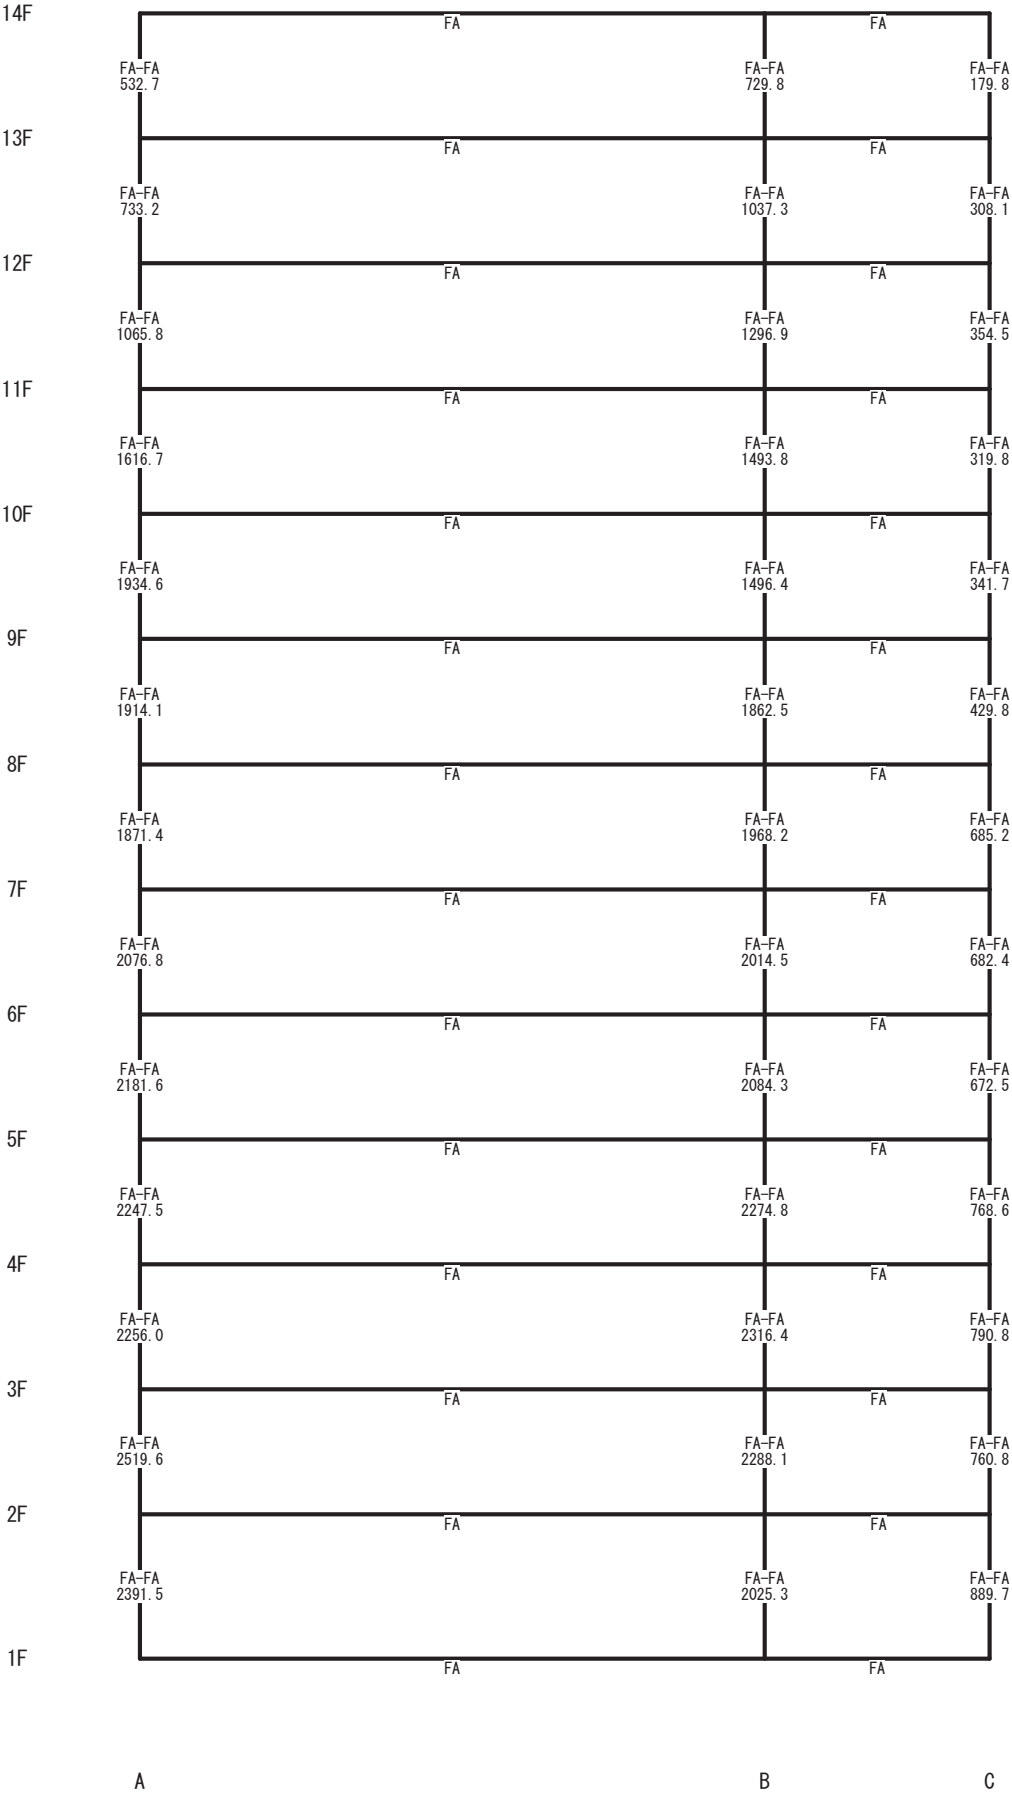


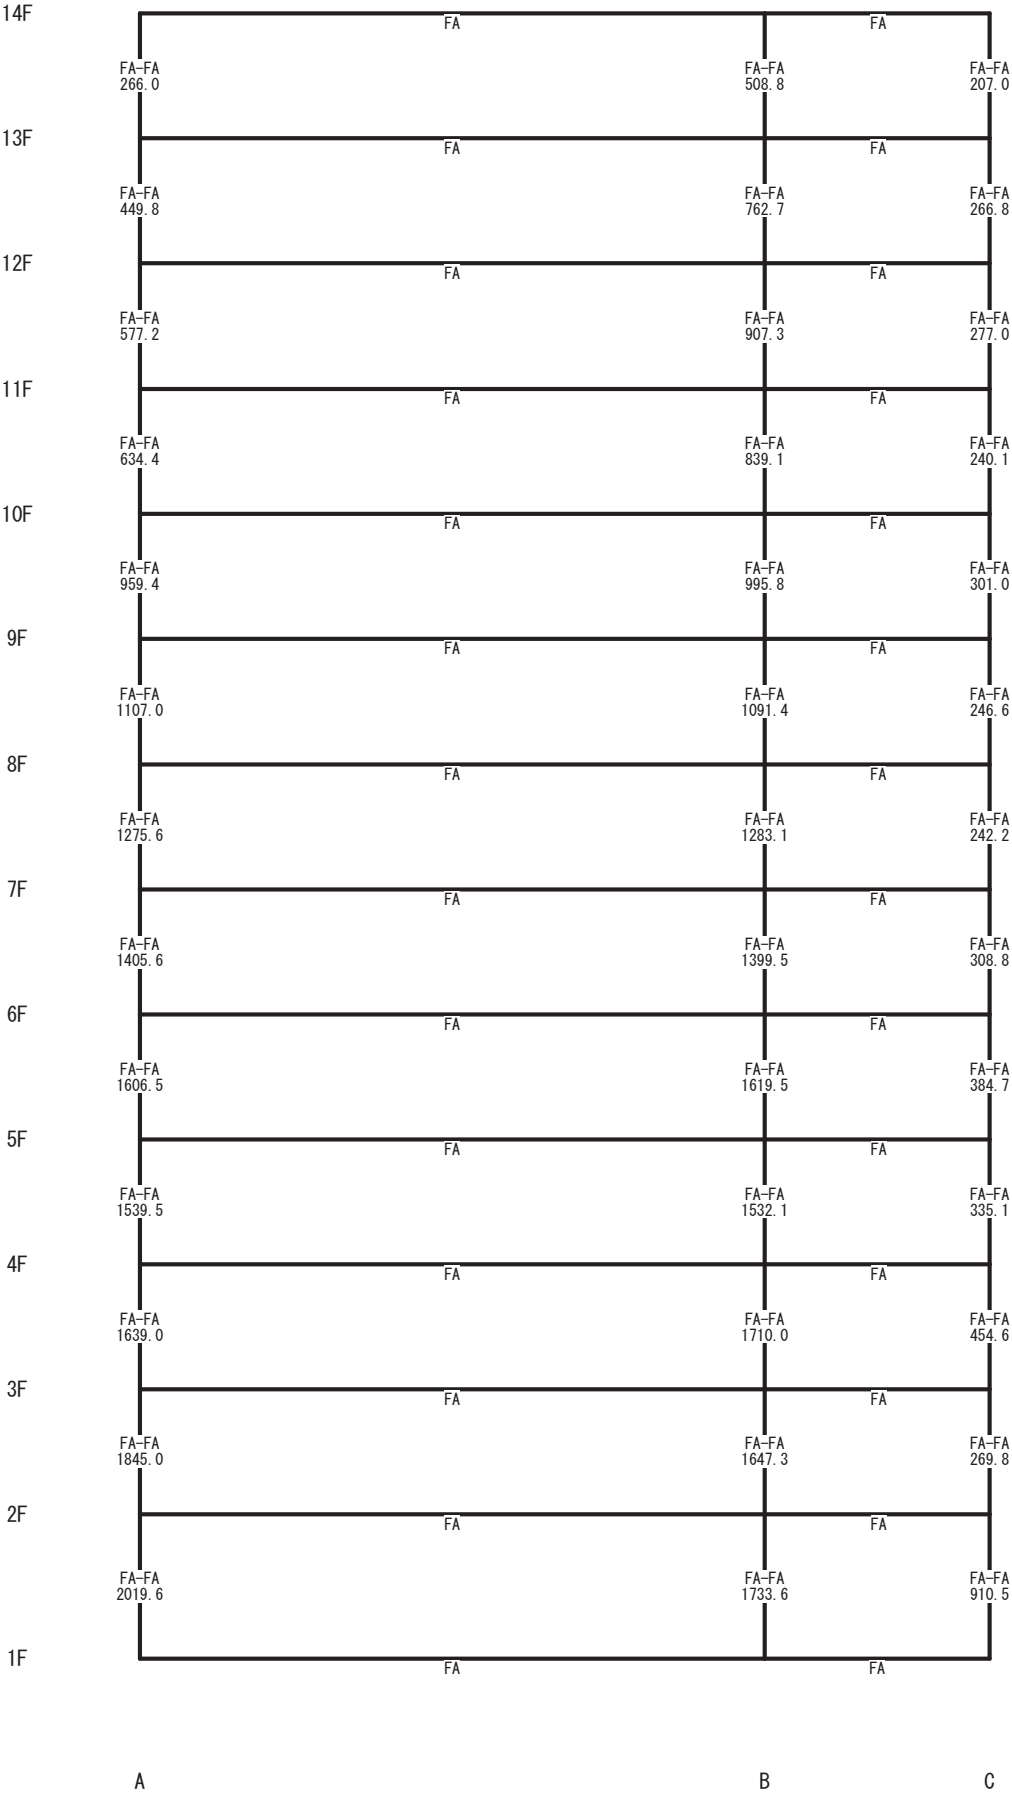


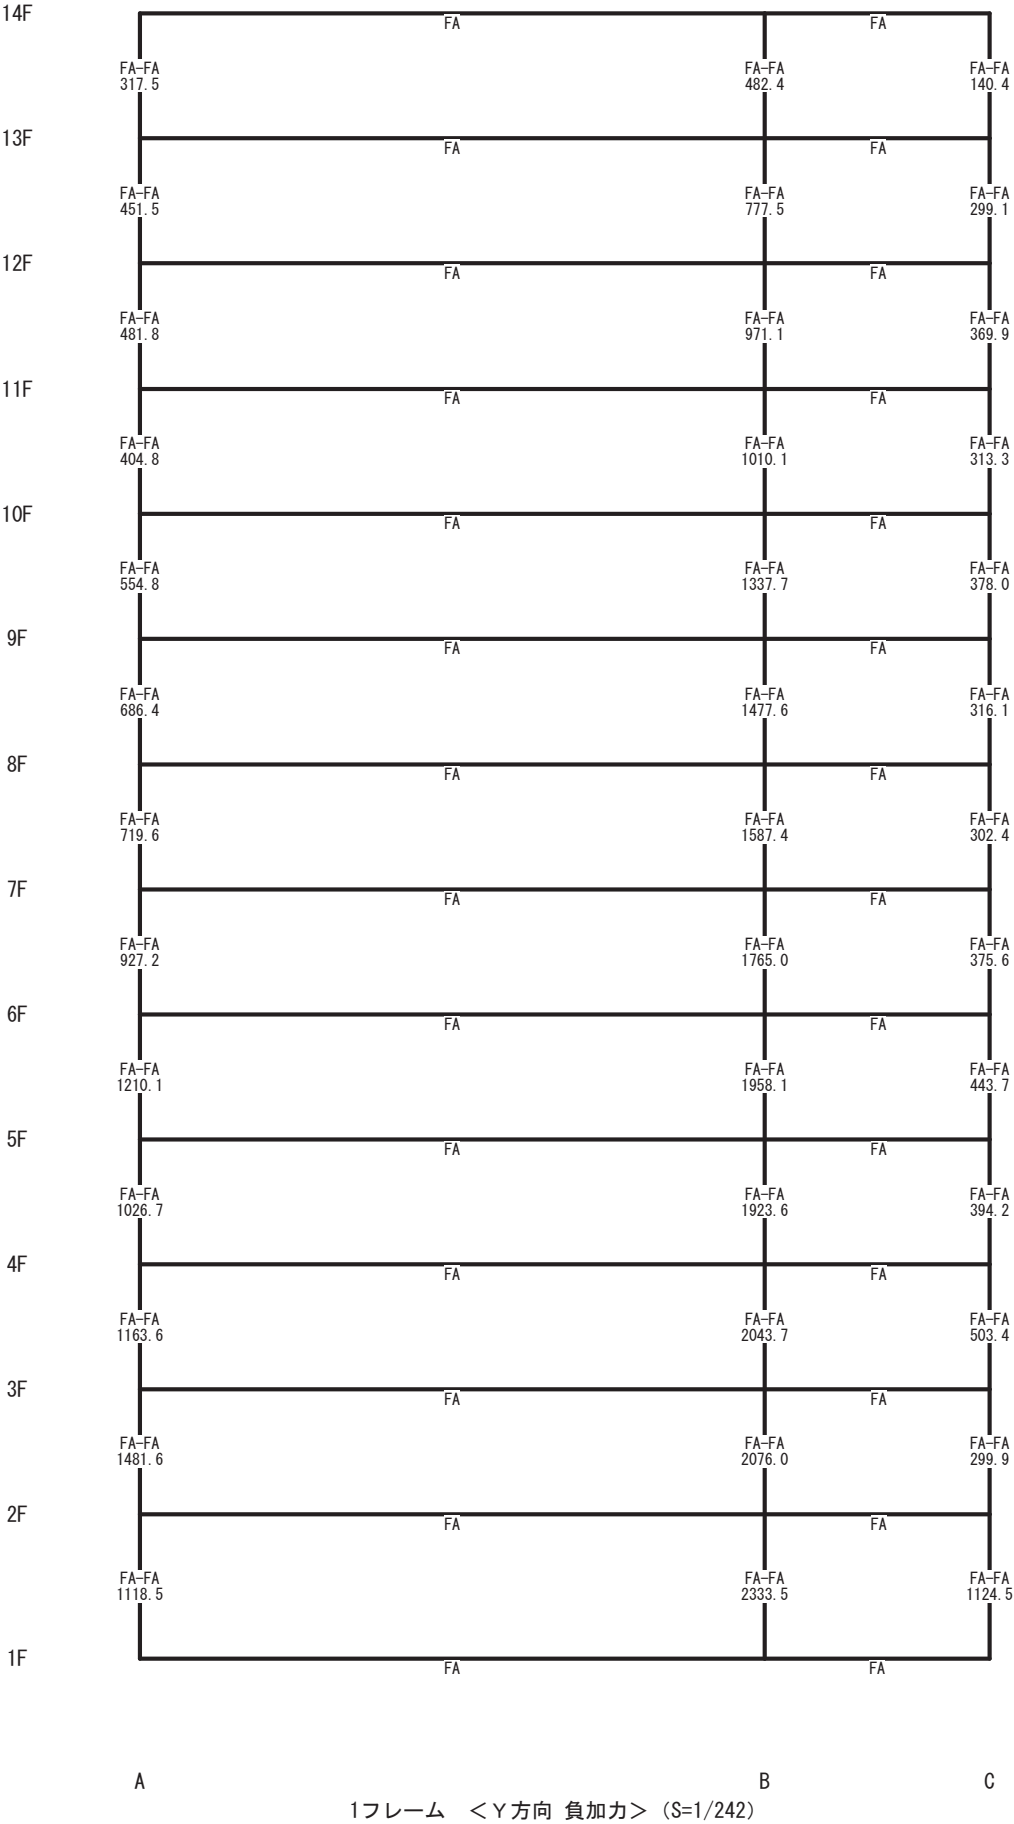


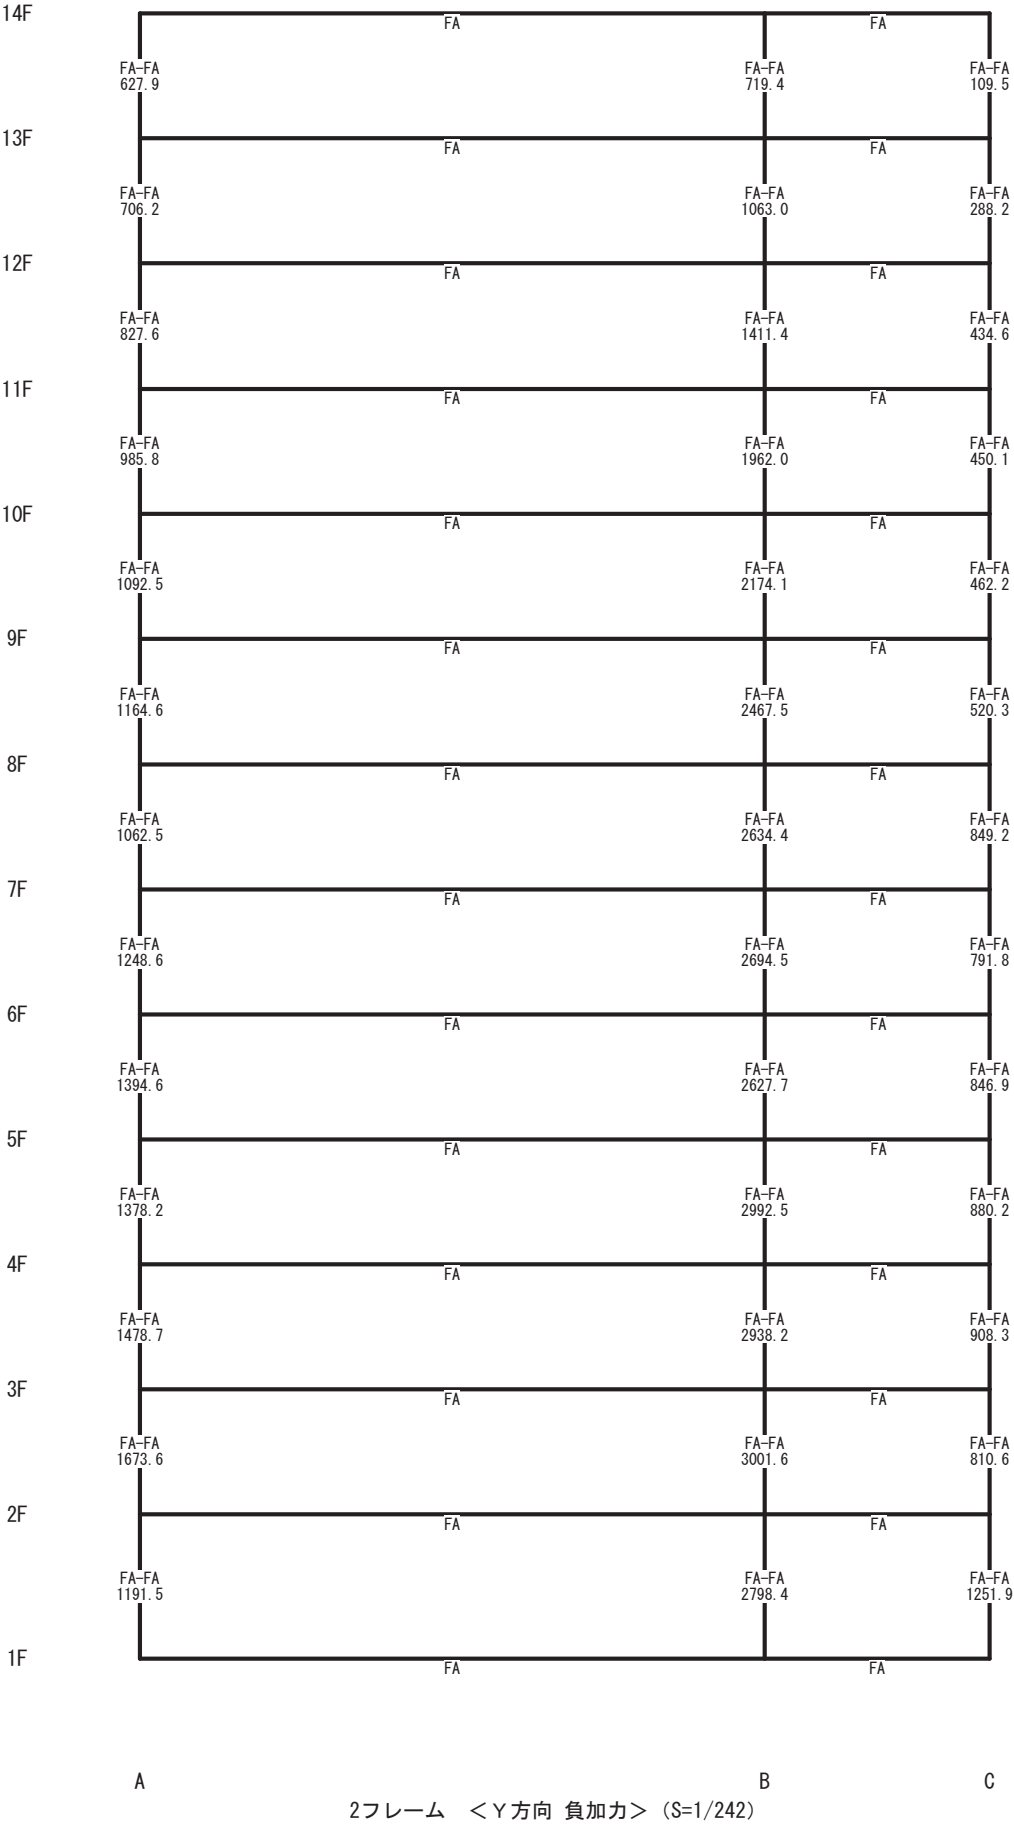

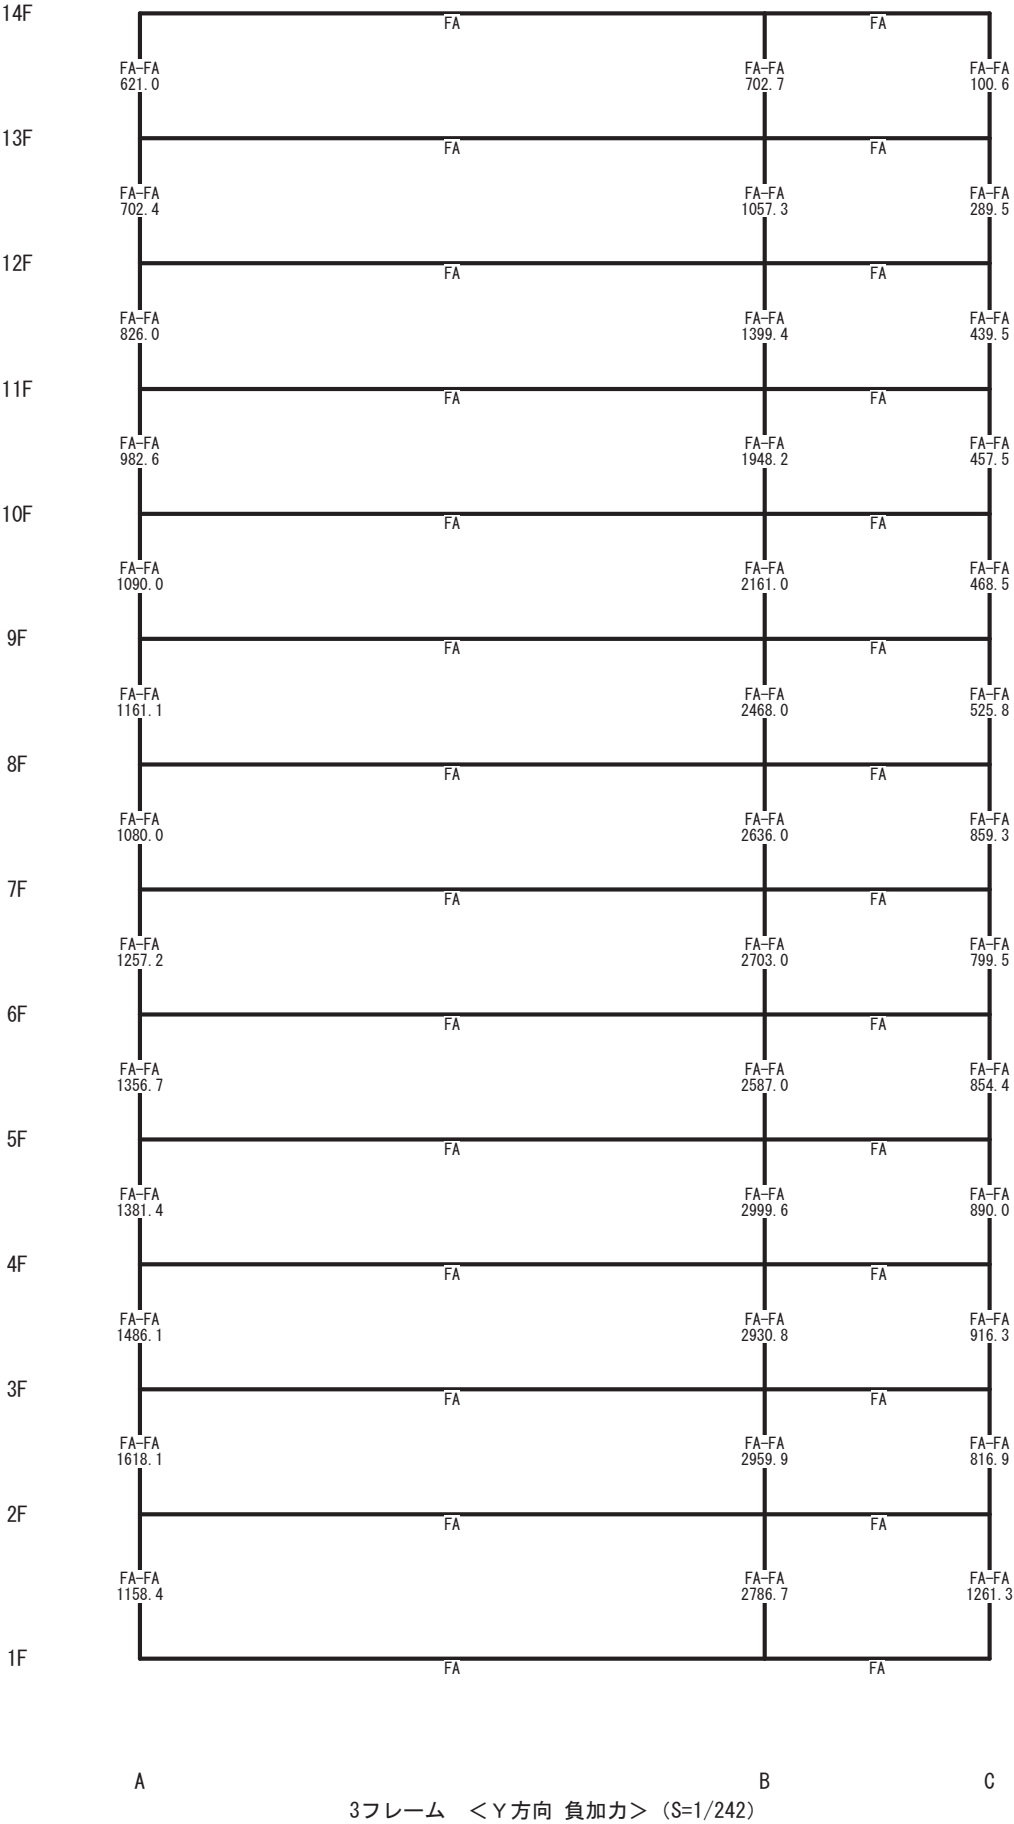

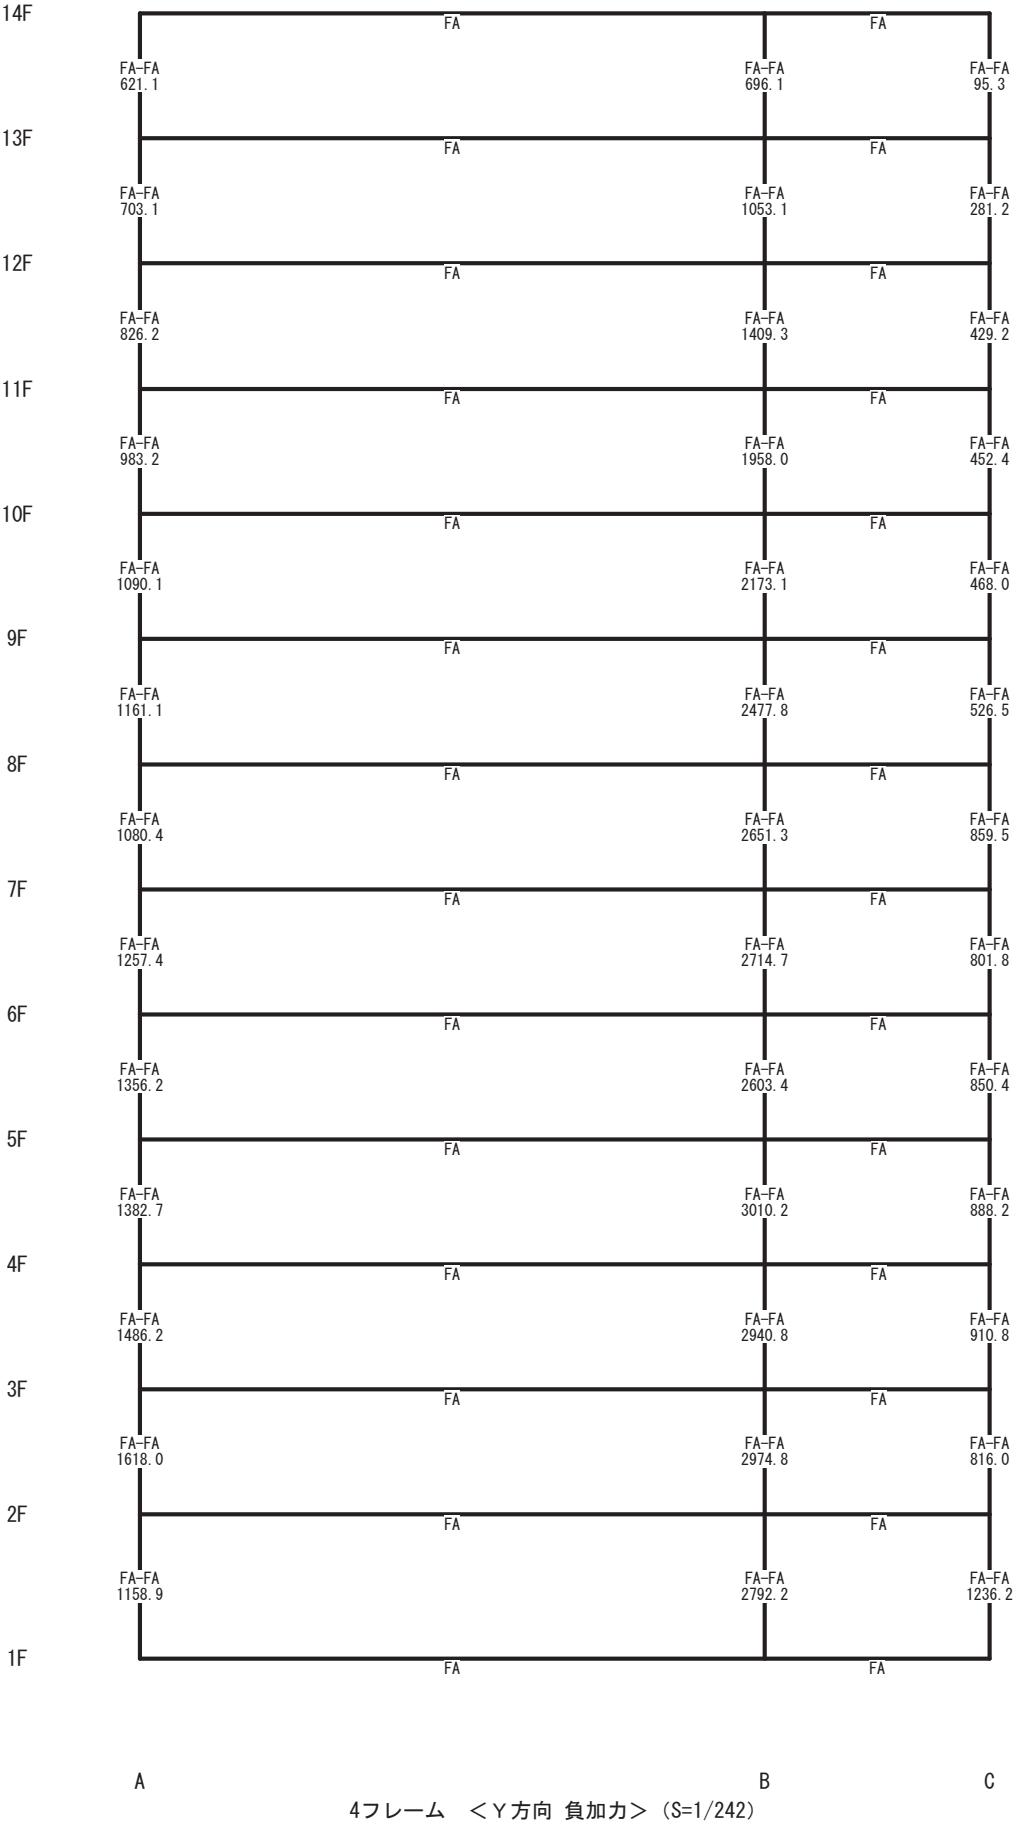

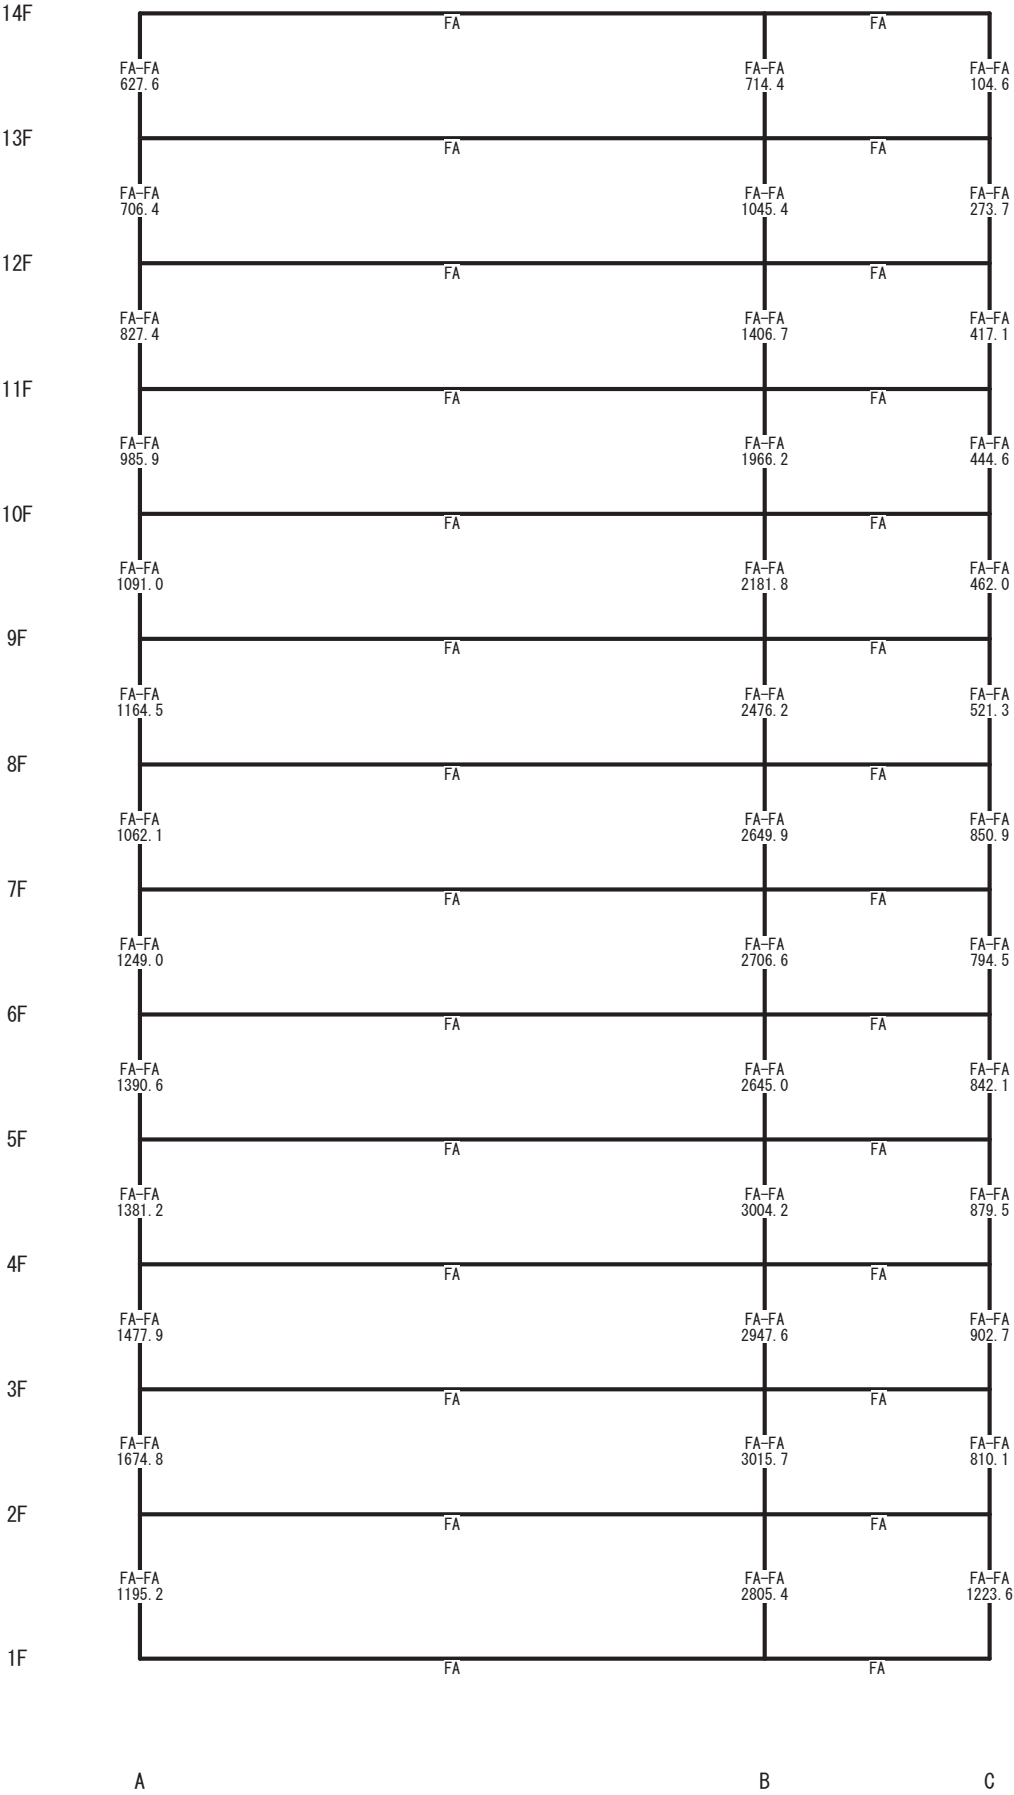

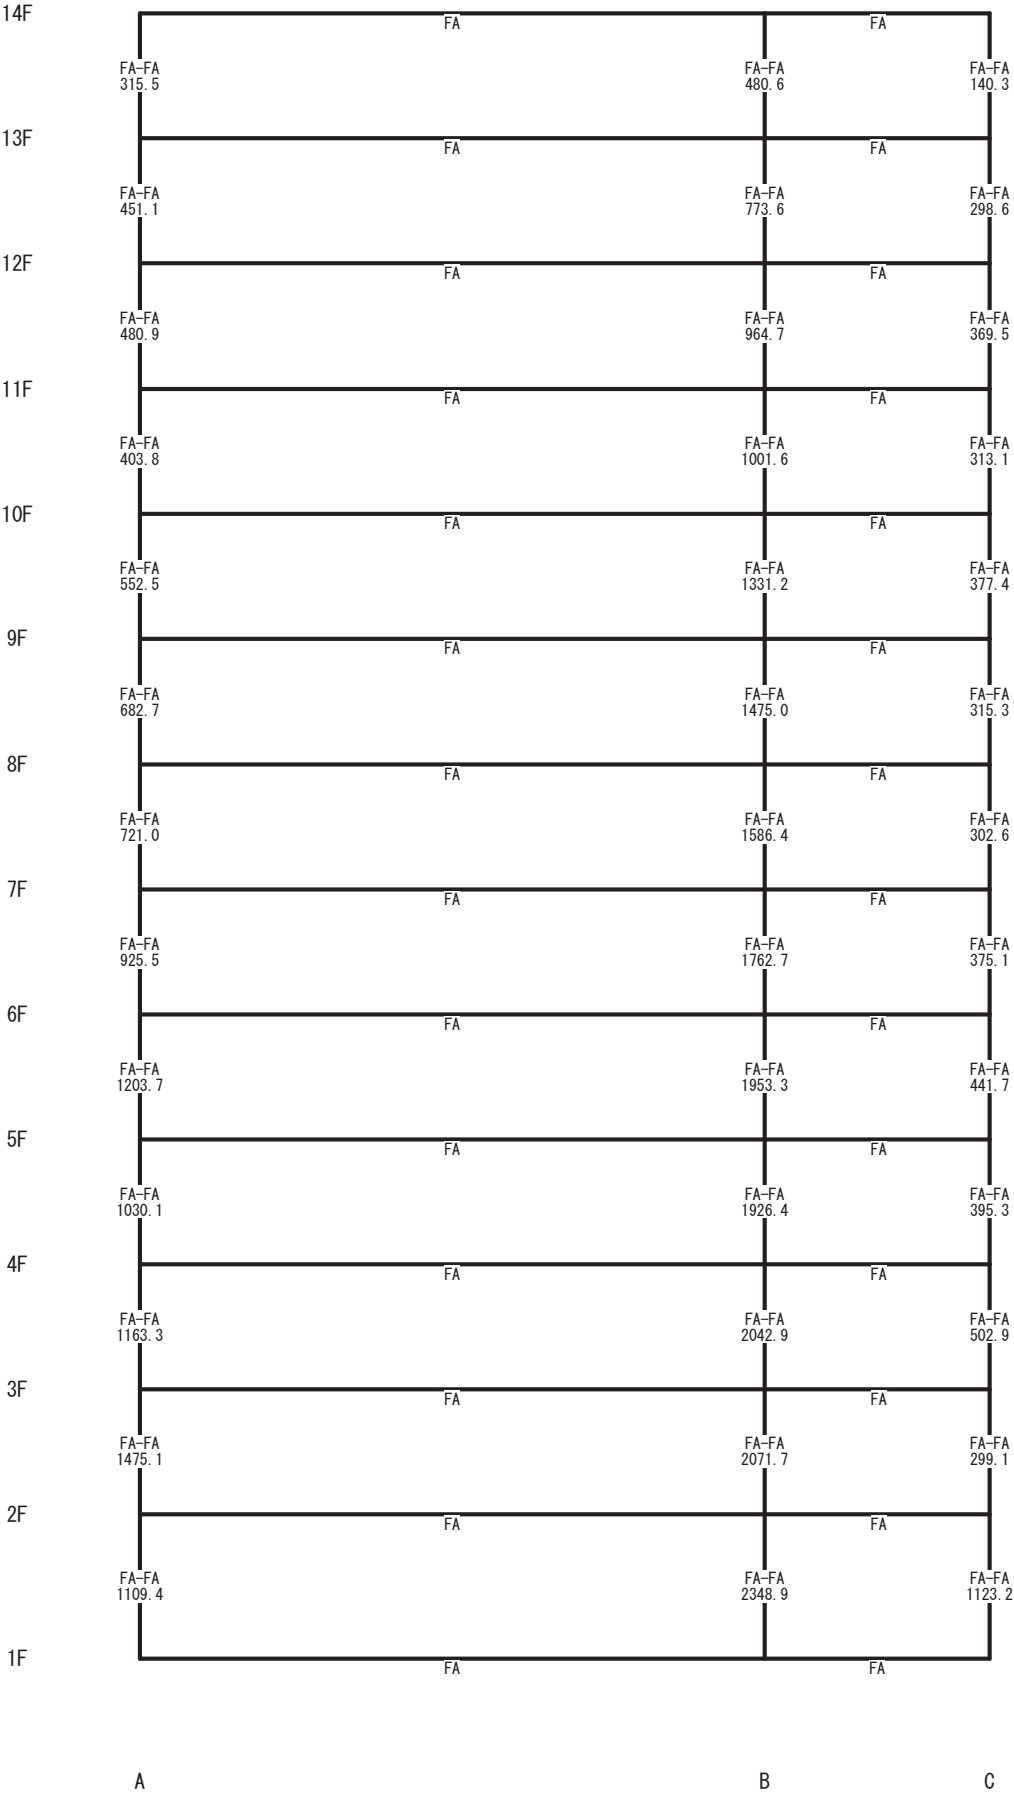

6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/242)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3545.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8742.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6087.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7033.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2959.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	C	3532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5845.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6095.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2634.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10090.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	A	9070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2088.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1713.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	1	2444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21803.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4938.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3760.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	5	5568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1523.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3719.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	5	3734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4734.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2238.1	0.0	2238.1	0.27	0.00	0.27
	B	2538.1	0.0	2538.1	0.30	0.00	0.30
	C	1158.5	0.0	1158.5	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5934.7	0.0	5934.7	0.71	0.00	0.71
12F	A	3545.7	0.0	3545.7	0.24	0.00	0.24
	B	3730.2	0.0	3730.2	0.25	0.00	0.25
	C	1466.8	0.0	1466.8	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8742.8	0.0	8742.8	0.58	0.00	0.58
11F	A	4441.8	0.0	4441.8	0.20	0.00	0.20
	B	4329.6	0.0	4329.6	0.20	0.00	0.20
	C	2364.3	0.0	2364.3	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11135.8	0.0	11135.8	0.51	0.00	0.51
10F	A	5303.1	0.0	5303.1	0.19	0.00	0.19
	B	5242.5	0.0	5242.5	0.18	0.00	0.18
	C	2717.8	0.0	2717.8	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.762 Co=0.418

Ai=2.260 Co=0.418

Ai=1.992 Co=0.418

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13263.4	0.0	13263.4	0.47	0.00	0.47
9F	A	6156.5	0.0	6156.5	0.17	0.00	0.17
	B	6087.1	0.0	6087.1	0.17	0.00	0.17
	C	2907.6	0.0	2907.6	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15151.3	0.0	15151.3	0.43	0.00	0.43
8F	A	7033.2	0.0	7033.2	0.17	0.00	0.17
	B	7158.9	0.0	7158.9	0.17	0.00	0.17
	C	2628.0	0.0	2628.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16820.1	0.0	16820.1	0.40	0.00	0.40
7F	A	7754.9	0.0	7754.9	0.16	0.00	0.16
	B	7700.5	0.0	7700.5	0.16	0.00	0.16
	C	2850.6	0.0	2850.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18306.0	0.0	18306.0	0.37	0.00	0.37
6F	A	8310.7	0.0	8310.7	0.15	0.00	0.15
	B	8324.7	0.0	8324.7	0.15	0.00	0.15
	C	2959.7	0.0	2959.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19595.1	0.0	19595.1	0.35	0.00	0.35
5F	A	8753.1	0.0	8753.1	0.14	0.00	0.14
	B	8817.2	0.0	8817.2	0.14	0.00	0.14
	C	3128.2	0.0	3128.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20698.5	0.0	20698.5	0.33	0.00	0.33
4F	A	9197.8	0.0	9197.8	0.13	0.00	0.13
	B	9197.3	0.0	9197.3	0.13	0.00	0.13
	C	3237.1	0.0	3237.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21632.3	0.0	21632.3	0.31	0.00	0.31

Ai=1.809 Co=0.418

Ai=1.668 Co=0.418

Ai=1.553 Co=0.418

Ai=1.452 Co=0.418

Ai=1.363 Co=0.418

Ai=1.282 Co=0.418

Ai=1.206 Co=0.418

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	A	9418.4	0.0	9418.4	0.12	0.00	0.12
	B	9444.4	0.0	9444.4	0.12	0.00	0.12
	C	3532.9	0.0	3532.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22395.8	0.0	22395.8	0.29	0.00	0.29
2F	A	9799.6	0.0	9799.6	0.12	0.00	0.12
	B	10096.5	0.0	10096.5	0.12	0.00	0.12
	C	3083.6	0.0	3083.6	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22979.6	0.0	22979.6	0.27	0.00	0.27
1F	A	9078.7	0.0	9078.7	0.10	0.00	0.10
	B	8464.0	0.0	8464.0	0.09	0.00	0.09
	C	5845.3	0.0	5845.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23388.0	0.0	23388.0	0.26	0.00	0.26

Ai=1.134 Co=0.418

Ai=1.065 Co=0.418

Ai=1.000 Co=0.418

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2239.3	0.0	2239.3	0.27	0.00	0.27
	B	2549.3	0.0	2549.3	0.31	0.00	0.31
	C	1146.5	0.0	1146.5	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5935.1	0.0	5935.1	0.71	0.00	0.71
12F	A	3535.7	0.0	3535.7	0.23	0.00	0.23
	B	3747.3	0.0	3747.3	0.25	0.00	0.25
	C	1460.3	0.0	1460.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8743.3	0.0	8743.3	0.58	0.00	0.58
11F	A	4428.4	0.0	4428.4	0.20	0.00	0.20
	B	4337.6	0.0	4337.6	0.20	0.00	0.20
	C	2370.5	0.0	2370.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11136.5	0.0	11136.5	0.51	0.00	0.51
10F	A	5292.5	0.0	5292.5	0.19	0.00	0.19

Ai=2.762 Co=0.418

Ai=2.260 Co=0.418

Ai=1.992 Co=0.418

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	B	5251.5	0.0	5251.5	0.18	0.00	0.18
	C	2720.3	0.0	2720.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13264.3	0.0	13264.3	0.47	0.00	0.47
9F	A	6145.9	0.0	6145.9	0.17	0.00	0.17
	B	6095.7	0.0	6095.7	0.17	0.00	0.17
	C	2910.7	0.0	2910.7	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15152.2	0.0	15152.2	0.43	0.00	0.43
8F	A	7021.6	0.0	7021.6	0.17	0.00	0.17
	B	7164.8	0.0	7164.8	0.17	0.00	0.17
	C	2634.8	0.0	2634.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16821.2	0.0	16821.2	0.40	0.00	0.40
7F	A	7741.6	0.0	7741.6	0.16	0.00	0.16
	B	7706.8	0.0	7706.8	0.16	0.00	0.16
	C	2858.9	0.0	2858.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18307.2	0.0	18307.2	0.37	0.00	0.37
6F	A	8300.6	0.0	8300.6	0.15	0.00	0.15
	B	8329.2	0.0	8329.2	0.15	0.00	0.15
	C	2966.5	0.0	2966.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19596.3	0.0	19596.3	0.35	0.00	0.35
5F	A	8747.1	0.0	8747.1	0.14	0.00	0.14
	B	8819.4	0.0	8819.4	0.14	0.00	0.14
	C	3133.3	0.0	3133.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20699.8	0.0	20699.8	0.33	0.00	0.33
4F	A	9191.0	0.0	9191.0	0.13	0.00	0.13
	B	9200.5	0.0	9200.5	0.13	0.00	0.13
	C	3242.2	0.0	3242.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.809 Co=0.418

Ai=1.668 Co=0.418

Ai=1.553 Co=0.418

Ai=1.452 Co=0.418

Ai=1.363 Co=0.418

Ai=1.282 Co=0.418

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21633.7	0.0	21633.7	0.31	0.00	0.31
3F	A	9414.0	0.0	9414.0	0.12	0.00	0.12
	B	9447.4	0.0	9447.4	0.12	0.00	0.12
	C	3535.8	0.0	3535.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22397.2	0.0	22397.2	0.29	0.00	0.29
2F	A	9800.8	0.0	9800.8	0.12	0.00	0.12
	B	10090.8	0.0	10090.8	0.12	0.00	0.12
	C	3089.5	0.0	3089.5	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22981.1	0.0	22981.1	0.27	0.00	0.27
1F	A	9070.0	0.0	9070.0	0.10	0.00	0.10
	B	8477.9	0.0	8477.9	0.09	0.00	0.09
	C	5841.6	0.0	5841.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23389.5	0.0	23389.5	0.26	0.00	0.26

Ai=1.206 Co=0.418

Ai=1.134 Co=0.418

Ai=1.065 Co=0.418

Ai=1.000 Co=0.418

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	986.4	0.0	986.4	0.12	0.00	0.12
	2	1444.4	0.0	1444.4	0.17	0.00	0.17
	3	1420.1	0.0	1420.1	0.17	0.00	0.17
	4	1418.1	0.0	1418.1	0.17	0.00	0.17
	5	1442.2	0.0	1442.2	0.17	0.00	0.17
	6	981.9	0.0	981.9	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7693.2	0.0	7693.2	0.92	0.00	0.92
12F	1	1483.8	0.0	1483.8	0.10	0.00	0.10
	2	2099.2	0.0	2099.2	0.14	0.00	0.14
	3	2104.0	0.0	2104.0	0.14	0.00	0.14
	4	2088.4	0.0	2088.4	0.14	0.00	0.14
	5	2078.6	0.0	2078.6	0.14	0.00	0.14
	6	1479.2	0.0	1479.2	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11333.2	0.0	11333.2	0.75	0.00	0.75
11F	1	1766.9	0.0	1766.9	0.08	0.00	0.08
	2	2736.0	0.0	2736.0	0.13	0.00	0.13
	3	2733.2	0.0	2733.2	0.13	0.00	0.13
	4	2720.4	0.0	2720.4	0.13	0.00	0.13
	5	2717.3	0.0	2717.3	0.13	0.00	0.13
	6	1761.4	0.0	1761.4	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.762 Co=0.542

Ai=2.260 Co=0.542

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14435.3	0.0	14435.3	0.66	0.00	0.66
10F	1	1718.6	0.0	1718.6	0.06	0.00	0.06
	2	3448.8	0.0	3448.8	0.12	0.00	0.12
	3	3448.6	0.0	3448.6	0.12	0.00	0.12
	4	3433.5	0.0	3433.5	0.12	0.00	0.12
	5	3430.3	0.0	3430.3	0.12	0.00	0.12
	6	1713.6	0.0	1713.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17193.4	0.0	17193.4	0.60	0.00	0.60
9F	1	2262.0	0.0	2262.0	0.06	0.00	0.06
	2	3784.5	0.0	3784.5	0.11	0.00	0.11
	3	3789.3	0.0	3789.3	0.11	0.00	0.11
	4	3776.1	0.0	3776.1	0.11	0.00	0.11
	5	3772.6	0.0	3772.6	0.11	0.00	0.11
	6	2256.1	0.0	2256.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19640.6	0.0	19640.6	0.56	0.00	0.56
8F	1	2444.8	0.0	2444.8	0.06	0.00	0.06
	2	4228.4	0.0	4228.4	0.10	0.00	0.10
	3	4248.3	0.0	4248.3	0.10	0.00	0.10
	4	4230.9	0.0	4230.9	0.10	0.00	0.10
	5	4206.5	0.0	4206.5	0.10	0.00	0.10
	6	2445.0	0.0	2445.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21803.9	0.0	21803.9	0.52	0.00	0.52
7F	1	2793.3	0.0	2793.3	0.06	0.00	0.06
	2	4540.2	0.0	4540.2	0.09	0.00	0.09
	3	4545.3	0.0	4545.3	0.09	0.00	0.09
	4	4525.5	0.0	4525.5	0.09	0.00	0.09
	5	4524.9	0.0	4524.9	0.09	0.00	0.09
	6	2800.9	0.0	2800.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23730.1	0.0	23730.1	0.48	0.00	0.48
6F	1	3106.2	0.0	3106.2	0.06	0.00	0.06
	2	4796.5	0.0	4796.5	0.09	0.00	0.09
	3	4813.8	0.0	4813.8	0.09	0.00	0.09
	4	4797.1	0.0	4797.1	0.09	0.00	0.09
	5	4773.6	0.0	4773.6	0.09	0.00	0.09
	6	3113.9	0.0	3113.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25401.1	0.0	25401.1	0.45	0.00	0.45
5F	1	3625.3	0.0	3625.3	0.06	0.00	0.06
	2	4930.4	0.0	4930.4	0.08	0.00	0.08
	3	4860.3	0.0	4860.3	0.08	0.00	0.08
	4	4866.2	0.0	4866.2	0.08	0.00	0.08
	5	4938.5	0.0	4938.5	0.08	0.00	0.08
	6	3610.7	0.0	3610.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26831.4	0.0	26831.4	0.43	0.00	0.43
4F	1	3389.7	0.0	3389.7	0.05	0.00	0.05
	2	5304.2	0.0	5304.2	0.08	0.00	0.08

Ai=1.992 Co=0.542

Ai=1.809 Co=0.542

Ai=1.668 Co=0.542

Ai=1.553 Co=0.542

Ai=1.452 Co=0.542

Ai=1.363 Co=0.542

Ai=1.282 Co=0.542

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	3	5333.1	0.0	5333.1	0.08	0.00	0.08
	4	5317.5	0.0	5317.5	0.08	0.00	0.08
	5	5290.8	0.0	5290.8	0.08	0.00	0.08
	6	3406.6	0.0	3406.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28041.9	0.0	28041.9	0.40	0.00	0.40
3F	1	3805.5	0.0	3805.5	0.05	0.00	0.05
	2	5365.5	0.0	5365.5	0.07	0.00	0.07
	3	5348.0	0.0	5348.0	0.07	0.00	0.07
	4	5345.9	0.0	5345.9	0.07	0.00	0.07
	5	5363.2	0.0	5363.2	0.07	0.00	0.07
	6	3803.6	0.0	3803.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29031.6	0.0	29031.6	0.38	0.00	0.38
2F	1	3760.6	0.0	3760.6	0.04	0.00	0.04
	2	5572.8	0.0	5572.8	0.07	0.00	0.07
	3	5564.0	0.0	5564.0	0.07	0.00	0.07
	4	5560.6	0.0	5560.6	0.07	0.00	0.07
	5	5568.4	0.0	5568.4	0.07	0.00	0.07
	6	3762.1	0.0	3762.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29788.5	0.0	29788.5	0.36	0.00	0.36
1F	1	4664.8	0.0	4664.8	0.05	0.00	0.05
	2	5267.6	0.0	5267.6	0.06	0.00	0.06
	3	5191.0	0.0	5191.0	0.06	0.00	0.06
	4	5224.3	0.0	5224.3	0.06	0.00	0.06
	5	5306.5	0.0	5306.5	0.06	0.00	0.06
	6	4663.8	0.0	4663.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30317.9	0.0	30317.9	0.33	0.00	0.33

Ai=1.206 Co=0.542

Ai=1.134 Co=0.542

Ai=1.065 Co=0.542

Ai=1.000 Co=0.542

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	940.4	0.0	940.4	0.11	0.00	0.11
	2	1456.8	0.0	1456.8	0.17	0.00	0.17
	3	1424.3	0.0	1424.3	0.17	0.00	0.17
	4	1412.5	0.0	1412.5	0.17	0.00	0.17
	5	1446.5	0.0	1446.5	0.17	0.00	0.17
	6	936.4	0.0	936.4	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7617.0	0.0	7617.0	0.91	0.00	0.91
12F	1	1528.2	0.0	1528.2	0.10	0.00	0.10
	2	2057.3	0.0	2057.3	0.14	0.00	0.14
	3	2049.2	0.0	2049.2	0.14	0.00	0.14
	4	2037.5	0.0	2037.5	0.14	0.00	0.14
	5	2025.5	0.0	2025.5	0.13	0.00	0.13
	6	1523.3	0.0	1523.3	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11221.0	0.0	11221.0	0.75	0.00	0.75
11F	1	1822.8	0.0	1822.8	0.08	0.00	0.08
	2	2673.5	0.0	2673.5	0.12	0.00	0.12
	3	2664.9	0.0	2664.9	0.12	0.00	0.12

Ai=2.762 Co=0.536

Ai=2.260 Co=0.536

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	4	2664.8	0.0	2664.8	0.12	0.00	0.12
	5	2651.2	0.0	2651.2	0.12	0.00	0.12
	6	1815.1	0.0	1815.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14292.4	0.0	14292.4	0.66	0.00	0.66
10F	1	1728.3	0.0	1728.3	0.06	0.00	0.06
	2	3397.9	0.0	3397.9	0.12	0.00	0.12
	3	3388.2	0.0	3388.2	0.12	0.00	0.12
	4	3393.6	0.0	3393.6	0.12	0.00	0.12
	5	3396.7	0.0	3396.7	0.12	0.00	0.12
	6	1718.5	0.0	1718.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17023.1	0.0	17023.1	0.60	0.00	0.60
9F	1	2270.4	0.0	2270.4	0.06	0.00	0.06
	2	3728.8	0.0	3728.8	0.11	0.00	0.11
	3	3719.5	0.0	3719.5	0.11	0.00	0.11
	4	3731.3	0.0	3731.3	0.11	0.00	0.11
	5	3734.9	0.0	3734.9	0.11	0.00	0.11
	6	2261.1	0.0	2261.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19446.0	0.0	19446.0	0.55	0.00	0.55
8F	1	2480.1	0.0	2480.1	0.06	0.00	0.06
	2	4152.5	0.0	4152.5	0.10	0.00	0.10
	3	4154.9	0.0	4154.9	0.10	0.00	0.10
	4	4165.4	0.0	4165.4	0.10	0.00	0.10
	5	4162.0	0.0	4162.0	0.10	0.00	0.10
	6	2473.0	0.0	2473.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21587.9	0.0	21587.9	0.51	0.00	0.51
7F	1	2609.4	0.0	2609.4	0.05	0.00	0.05
	2	4546.1	0.0	4546.1	0.09	0.00	0.09
	3	4575.2	0.0	4575.2	0.09	0.00	0.09
	4	4591.3	0.0	4591.3	0.09	0.00	0.09
	5	4562.9	0.0	4562.9	0.09	0.00	0.09
	6	2610.1	0.0	2610.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23495.1	0.0	23495.1	0.48	0.00	0.48
6F	1	3067.7	0.0	3067.7	0.05	0.00	0.05
	2	4734.9	0.0	4734.9	0.08	0.00	0.08
	3	4759.7	0.0	4759.7	0.09	0.00	0.09
	4	4774.0	0.0	4774.0	0.09	0.00	0.09
	5	4750.0	0.0	4750.0	0.08	0.00	0.08
	6	3063.3	0.0	3063.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25149.5	0.0	25149.5	0.45	0.00	0.45
5F	1	3611.8	0.0	3611.8	0.06	0.00	0.06
	2	4869.2	0.0	4869.2	0.08	0.00	0.08
	3	4798.1	0.0	4798.1	0.08	0.00	0.08
	4	4810.1	0.0	4810.1	0.08	0.00	0.08
	5	4877.7	0.0	4877.7	0.08	0.00	0.08
	6	3598.7	0.0	3598.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.992 Co=0.536

Ai=1.809 Co=0.536

Ai=1.668 Co=0.536

Ai=1.553 Co=0.536

Ai=1.452 Co=0.536

Ai=1.363 Co=0.536

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26565.7	0.0	26565.7	0.42	0.00	0.42
4F	1	3344.5	0.0	3344.5	0.05	0.00	0.05
	2	5250.9	0.0	5250.9	0.08	0.00	0.08
	3	5271.1	0.0	5271.1	0.08	0.00	0.08
	4	5281.1	0.0	5281.1	0.08	0.00	0.08
	5	5264.8	0.0	5264.8	0.08	0.00	0.08
	6	3351.9	0.0	3351.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27764.2	0.0	27764.2	0.40	0.00	0.40
3F	1	3710.7	0.0	3710.7	0.05	0.00	0.05
	2	5325.2	0.0	5325.2	0.07	0.00	0.07
	3	5333.2	0.0	5333.2	0.07	0.00	0.07
	4	5337.8	0.0	5337.8	0.07	0.00	0.07
	5	5328.1	0.0	5328.1	0.07	0.00	0.07
	6	3709.2	0.0	3709.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28744.1	0.0	28744.1	0.37	0.00	0.37
2F	1	3857.4	0.0	3857.4	0.05	0.00	0.05
	2	5485.7	0.0	5485.7	0.07	0.00	0.07
	3	5395.0	0.0	5395.0	0.06	0.00	0.06
	4	5408.9	0.0	5408.9	0.06	0.00	0.06
	5	5500.6	0.0	5500.6	0.07	0.00	0.07
	6	3845.9	0.0	3845.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29493.5	0.0	29493.5	0.35	0.00	0.35
1F	1	4576.5	0.0	4576.5	0.05	0.00	0.05
	2	5241.9	0.0	5241.9	0.06	0.00	0.06
	3	5206.4	0.0	5206.4	0.06	0.00	0.06
	4	5187.2	0.0	5187.2	0.06	0.00	0.06
	5	5224.2	0.0	5224.2	0.06	0.00	0.06
	6	4581.5	0.0	4581.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30017.7	0.0	30017.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.282 Co=0.536

Ai=1.206 Co=0.536

Ai=1.134 Co=0.536

Ai=1.065 Co=0.536

Ai=1.000 Co=0.536

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2153.6	0.0	2153.6	0.26	0.00	0.26
	B	2607.7	0.0	2607.7	0.31	0.00	0.31
	C	912.2	0.0	912.2	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5673.5	0.0	5673.5	0.68	0.00	0.68
12F	A	3350.0	0.0	3350.0	0.22	0.00	0.22
	B	3723.5	0.0	3723.5	0.25	0.00	0.25
	C	1284.4	0.0	1284.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.762 Co=0.399

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8357.9	0.0	8357.9	0.56	0.00	0.56
11F	A	4278.1	0.0	4278.1	0.20	0.00	0.20
	B	4353.6	0.0	4353.6	0.20	0.00	0.20
	C	2013.8	0.0	2013.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10645.5	0.0	10645.5	0.49	0.00	0.49
10F	A	5064.3	0.0	5064.3	0.18	0.00	0.18
	B	5000.5	0.0	5000.5	0.18	0.00	0.18
	C	2614.8	0.0	2614.8	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12679.5	0.0	12679.5	0.44	0.00	0.44
9F	A	5852.3	0.0	5852.3	0.17	0.00	0.17
	B	5753.7	0.0	5753.7	0.16	0.00	0.16
	C	2878.2	0.0	2878.2	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14484.2	0.0	14484.2	0.41	0.00	0.41
8F	A	6690.2	0.0	6690.2	0.16	0.00	0.16
	B	6797.9	0.0	6797.9	0.16	0.00	0.16
	C	2591.5	0.0	2591.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16079.6	0.0	16079.6	0.38	0.00	0.38
7F	A	7391.3	0.0	7391.3	0.15	0.00	0.15
	B	7346.3	0.0	7346.3	0.15	0.00	0.15
	C	2762.5	0.0	2762.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17500.1	0.0	17500.1	0.36	0.00	0.36
6F	A	7936.9	0.0	7936.9	0.14	0.00	0.14
	B	7954.6	0.0	7954.6	0.14	0.00	0.14
	C	2841.0	0.0	2841.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18732.4	0.0	18732.4	0.34	0.00	0.34
5F	A	8368.8	0.0	8368.8	0.13	0.00	0.13
	B	8440.6	0.0	8440.6	0.13	0.00	0.13
	C	2977.8	0.0	2977.8	0.05	0.00	0.05

Ai=2.260 Co=0.399

Ai=1.992 Co=0.399

Ai=1.809 Co=0.399

Ai=1.668 Co=0.399

Ai=1.553 Co=0.399

Ai=1.452 Co=0.399

Ai=1.363 Co=0.399

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19787.2	0.0	19787.2	0.32	0.00	0.32
4F	A	8789.7	0.0	8789.7	0.13	0.00	0.13
	B	8768.3	0.0	8768.3	0.13	0.00	0.13
	C	3121.9	0.0	3121.9	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20679.9	0.0	20679.9	0.30	0.00	0.30
3F	A	9026.4	0.0	9026.4	0.12	0.00	0.12
	B	9036.2	0.0	9036.2	0.12	0.00	0.12
	C	3347.2	0.0	3347.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21409.8	0.0	21409.8	0.28	0.00	0.28
2F	A	9323.5	0.0	9323.5	0.11	0.00	0.11
	B	9701.9	0.0	9701.9	0.12	0.00	0.12
	C	2942.4	0.0	2942.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21967.8	0.0	21967.8	0.26	0.00	0.26
1F	A	8960.4	0.0	8960.4	0.10	0.00	0.10
	B	8516.1	0.0	8516.1	0.09	0.00	0.09
	C	4881.9	0.0	4881.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22358.4	0.0	22358.4	0.25	0.00	0.25

Ai=1.282 Co=0.399

Ai=1.206 Co=0.399

Ai=1.134 Co=0.399

Ai=1.065 Co=0.399

Ai=1.000 Co=0.399

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	2156.6	0.0	2156.6	0.26	0.00	0.26
	B	2603.3	0.0	2603.3	0.31	0.00	0.31
	C	913.6	0.0	913.6	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5673.5	0.0	5673.5	0.68	0.00	0.68
12F	A	3350.5	0.0	3350.5	0.22	0.00	0.22
	B	3732.5	0.0	3732.5	0.25	0.00	0.25
	C	1274.9	0.0	1274.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.762 Co=0.399

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8357.9	0.0	8357.9	0.56	0.00	0.56
11F	A	4272.6	0.0	4272.6	0.20	0.00	0.20
	B	4370.0	0.0	4370.0	0.20	0.00	0.20
	C	2002.9	0.0	2002.9	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10645.5	0.0	10645.5	0.49	0.00	0.49
10F	A	5054.1	0.0	5054.1	0.18	0.00	0.18
	B	5006.6	0.0	5006.6	0.18	0.00	0.18
	C	2618.9	0.0	2618.9	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12679.5	0.0	12679.5	0.44	0.00	0.44
9F	A	5841.5	0.0	5841.5	0.17	0.00	0.17
	B	5761.9	0.0	5761.9	0.16	0.00	0.16
	C	2880.9	0.0	2880.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14484.3	0.0	14484.3	0.41	0.00	0.41
8F	A	6678.5	0.0	6678.5	0.16	0.00	0.16
	B	6803.6	0.0	6803.6	0.16	0.00	0.16
	C	2597.5	0.0	2597.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16079.6	0.0	16079.6	0.38	0.00	0.38
7F	A	7378.3	0.0	7378.3	0.15	0.00	0.15
	B	7351.6	0.0	7351.6	0.15	0.00	0.15
	C	2770.3	0.0	2770.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17500.1	0.0	17500.1	0.36	0.00	0.36
6F	A	7926.6	0.0	7926.6	0.14	0.00	0.14
	B	7958.1	0.0	7958.1	0.14	0.00	0.14
	C	2847.7	0.0	2847.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.260 Co=0.399

Ai=1.992 Co=0.399

Ai=1.809 Co=0.399

Ai=1.668 Co=0.399

Ai=1.553 Co=0.399

Ai=1.452 Co=0.399

階名	フレーム名	Q			Q / Σ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	合計	18732.4	0.0	18732.4	0.34	0.00	0.34	Ai=1.363 Co=0.399
5F	A	8361.6	0.0	8361.6	0.13	0.00	0.13	
	B	8443.3	0.0	8443.3	0.13	0.00	0.13	
	C	2982.3	0.0	2982.3	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19787.2	0.0	19787.2	0.32	0.00	0.32	Ai=1.282 Co=0.399
4F	A	8782.9	0.0	8782.9	0.13	0.00	0.13	
	B	8770.1	0.0	8770.1	0.13	0.00	0.13	
	C	3127.0	0.0	3127.0	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20680.0	0.0	20680.0	0.30	0.00	0.30	Ai=1.206 Co=0.399
3F	A	9021.9	0.0	9021.9	0.12	0.00	0.12	
	B	9037.4	0.0	9037.4	0.12	0.00	0.12	
	C	3350.5	0.0	3350.5	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21409.8	0.0	21409.8	0.28	0.00	0.28	Ai=1.134 Co=0.399
2F	A	9321.5	0.0	9321.5	0.11	0.00	0.11	
	B	9702.0	0.0	9702.0	0.12	0.00	0.12	
	C	2944.5	0.0	2944.5	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21968.0	0.0	21968.0	0.26	0.00	0.26	Ai=1.065 Co=0.399
1F	A	8955.9	0.0	8955.9	0.10	0.00	0.10	
	B	8518.0	0.0	8518.0	0.09	0.00	0.09	
	C	4884.5	0.0	4884.5	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22358.4	0.0	22358.4	0.25	0.00	0.25	Ai=1.000 Co=0.399

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q / Σ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	932.4	0.0	932.4	0.11	0.00	0.11
	2	1375.1	0.0	1375.1	0.16	0.00	0.16
	3	1354.1	0.0	1354.1	0.16	0.00	0.16
	4	1353.5	0.0	1353.5	0.16	0.00	0.16
	5	1374.2	0.0	1374.2	0.16	0.00	0.16
	6	929.2	0.0	929.2	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7318.5	0.0	7318.5	0.88	0.00	0.88

Ai=2.762 Co=0.515

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1415.4	0.0	1415.4	0.09	0.00	0.09
	2	1992.3	0.0	1992.3	0.13	0.00	0.13
	3	2009.9	0.0	2009.9	0.13	0.00	0.13
	4	1988.2	0.0	1988.2	0.13	0.00	0.13
	5	1965.5	0.0	1965.5	0.13	0.00	0.13
	6	1410.1	0.0	1410.1	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10781.3	0.0	10781.3	0.72	0.00	0.72
11F	1	1673.0	0.0	1673.0	0.08	0.00	0.08
	2	2604.9	0.0	2604.9	0.12	0.00	0.12
	3	2614.8	0.0	2614.8	0.12	0.00	0.12
	4	2596.7	0.0	2596.7	0.12	0.00	0.12
	5	2579.4	0.0	2579.4	0.12	0.00	0.12
	6	1663.5	0.0	1663.5	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13732.3	0.0	13732.3	0.63	0.00	0.63
10F	1	1735.9	0.0	1735.9	0.06	0.00	0.06
	2	3234.7	0.0	3234.7	0.11	0.00	0.11
	3	3228.2	0.0	3228.2	0.11	0.00	0.11
	4	3214.2	0.0	3214.2	0.11	0.00	0.11
	5	3213.5	0.0	3213.5	0.11	0.00	0.11
	6	1729.6	0.0	1729.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16356.1	0.0	16356.1	0.57	0.00	0.57
9F	1	2141.7	0.0	2141.7	0.06	0.00	0.06
	2	3612.8	0.0	3612.8	0.10	0.00	0.10
	3	3610.1	0.0	3610.1	0.10	0.00	0.10
	4	3592.7	0.0	3592.7	0.10	0.00	0.10
	5	3592.6	0.0	3592.6	0.10	0.00	0.10
	6	2134.2	0.0	2134.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.1	0.0	18684.1	0.53	0.00	0.53
8F	1	2400.5	0.0	2400.5	0.06	0.00	0.06
	2	4000.7	0.0	4000.7	0.09	0.00	0.09
	3	3996.4	0.0	3996.4	0.09	0.00	0.09
	4	3980.4	0.0	3980.4	0.09	0.00	0.09
	5	3975.4	0.0	3975.4	0.09	0.00	0.09
	6	2388.7	0.0	2388.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20742.0	0.0	20742.0	0.49	0.00	0.49
7F	1	2725.3	0.0	2725.3	0.06	0.00	0.06
	2	4294.2	0.0	4294.2	0.09	0.00	0.09
	3	4290.4	0.0	4290.4	0.09	0.00	0.09
	4	4270.6	0.0	4270.6	0.09	0.00	0.09
	5	4264.9	0.0	4264.9	0.09	0.00	0.09
	6	2728.9	0.0	2728.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22574.4	0.0	22574.4	0.46	0.00	0.46
6F	1	2891.5	0.0	2891.5	0.05	0.00	0.05
	2	4601.6	0.0	4601.6	0.08	0.00	0.08
	3	4609.4	0.0	4609.4	0.08	0.00	0.08
	4	4587.7	0.0	4587.7	0.08	0.00	0.08
	5	4573.6	0.0	4573.6	0.08	0.00	0.08

Ai=2.260 Co=0.515

Ai=1.992 Co=0.515

Ai=1.809 Co=0.515

Ai=1.668 Co=0.515

Ai=1.553 Co=0.515

Ai=1.452 Co=0.515

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	6	2900.2	0.0	2900.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24164.0	0.0	24164.0	0.43	0.00	0.43
5F	1	3340.3	0.0	3340.3	0.05	0.00	0.05
	2	4733.1	0.0	4733.1	0.08	0.00	0.08
	3	4692.1	0.0	4692.1	0.07	0.00	0.07
	4	4696.5	0.0	4696.5	0.07	0.00	0.07
	5	4736.0	0.0	4736.0	0.08	0.00	0.08
	6	3326.7	0.0	3326.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25524.7	0.0	25524.7	0.41	0.00	0.41
4F	1	3185.3	0.0	3185.3	0.05	0.00	0.05
	2	5071.4	0.0	5071.4	0.07	0.00	0.07
	3	5090.5	0.0	5090.5	0.07	0.00	0.07
	4	5074.4	0.0	5074.4	0.07	0.00	0.07
	5	5056.3	0.0	5056.3	0.07	0.00	0.07
	6	3198.4	0.0	3198.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26676.3	0.0	26676.3	0.38	0.00	0.38
3F	1	3553.1	0.0	3553.1	0.05	0.00	0.05
	2	5135.7	0.0	5135.7	0.07	0.00	0.07
	3	5125.2	0.0	5125.2	0.07	0.00	0.07
	4	5122.6	0.0	5122.6	0.07	0.00	0.07
	5	5132.6	0.0	5132.6	0.07	0.00	0.07
	6	3548.6	0.0	3548.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27617.8	0.0	27617.8	0.36	0.00	0.36
2F	1	3524.7	0.0	3524.7	0.04	0.00	0.04
	2	5335.9	0.0	5335.9	0.06	0.00	0.06
	3	5335.2	0.0	5335.2	0.06	0.00	0.06
	4	5322.0	0.0	5322.0	0.06	0.00	0.06
	5	5311.9	0.0	5311.9	0.06	0.00	0.06
	6	3508.1	0.0	3508.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28337.8	0.0	28337.8	0.34	0.00	0.34
1F	1	4462.6	0.0	4462.6	0.05	0.00	0.05
	2	5003.9	0.0	5003.9	0.06	0.00	0.06
	3	4928.7	0.0	4928.7	0.05	0.00	0.05
	4	4965.0	0.0	4965.0	0.05	0.00	0.05
	5	5040.3	0.0	5040.3	0.06	0.00	0.06
	6	4441.0	0.0	4441.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28841.4	0.0	28841.4	0.32	0.00	0.32

Ai=1.363 Co=0.515

Ai=1.282 Co=0.515

Ai=1.206 Co=0.515

Ai=1.134 Co=0.515

Ai=1.065 Co=0.515

Ai=1.000 Co=0.515

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.56 Rt=0.62)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	1	906.6	0.0	906.6	0.11	0.00	0.11
	2	1392.2	0.0	1392.2	0.17	0.00	0.17
	3	1371.8	0.0	1371.8	0.16	0.00	0.16
	4	1365.5	0.0	1365.5	0.16	0.00	0.16
	5	1385.0	0.0	1385.0	0.17	0.00	0.17
	6	903.4	0.0	903.4	0.11	0.00	0.11

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7324.5	0.0	7324.5	0.88	0.00	0.88
12F	1	1463.1	0.0	1463.1	0.10	0.00	0.10
	2	1976.7	0.0	1976.7	0.13	0.00	0.13
	3	1988.4	0.0	1988.4	0.13	0.00	0.13
	4	1959.9	0.0	1959.9	0.13	0.00	0.13
	5	1942.4	0.0	1942.4	0.13	0.00	0.13
	6	1459.6	0.0	1459.6	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10790.2	0.0	10790.2	0.72	0.00	0.72
11F	1	1769.0	0.0	1769.0	0.08	0.00	0.08
	2	2560.5	0.0	2560.5	0.12	0.00	0.12
	3	2565.9	0.0	2565.9	0.12	0.00	0.12
	4	2549.8	0.0	2549.8	0.12	0.00	0.12
	5	2536.4	0.0	2536.4	0.12	0.00	0.12
	6	1761.8	0.0	1761.8	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13743.6	0.0	13743.6	0.63	0.00	0.63
10F	1	1780.2	0.0	1780.2	0.06	0.00	0.06
	2	3207.0	0.0	3207.0	0.11	0.00	0.11
	3	3195.0	0.0	3195.0	0.11	0.00	0.11
	4	3207.3	0.0	3207.3	0.11	0.00	0.11
	5	3211.0	0.0	3211.0	0.11	0.00	0.11
	6	1769.0	0.0	1769.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16369.5	0.0	16369.5	0.57	0.00	0.57
9F	1	2150.3	0.0	2150.3	0.06	0.00	0.06
	2	3604.8	0.0	3604.8	0.10	0.00	0.10
	3	3596.3	0.0	3596.3	0.10	0.00	0.10
	4	3605.1	0.0	3605.1	0.10	0.00	0.10
	5	3604.0	0.0	3604.0	0.10	0.00	0.10
	6	2138.9	0.0	2138.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18699.4	0.0	18699.4	0.53	0.00	0.53
8F	1	2443.1	0.0	2443.1	0.06	0.00	0.06
	2	3974.3	0.0	3974.3	0.09	0.00	0.09
	3	3966.1	0.0	3966.1	0.09	0.00	0.09
	4	3975.4	0.0	3975.4	0.09	0.00	0.09
	5	3974.2	0.0	3974.2	0.09	0.00	0.09
	6	2425.9	0.0	2425.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20759.0	0.0	20759.0	0.49	0.00	0.49
7F	1	2703.8	0.0	2703.8	0.06	0.00	0.06
	2	4290.9	0.0	4290.9	0.09	0.00	0.09
	3	4297.0	0.0	4297.0	0.09	0.00	0.09
	4	4307.9	0.0	4307.9	0.09	0.00	0.09
	5	4294.6	0.0	4294.6	0.09	0.00	0.09
	6	2698.5	0.0	2698.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22592.9	0.0	22592.9	0.46	0.00	0.46
6F	1	2888.5	0.0	2888.5	0.05	0.00	0.05

Ai=2.762 Co=0.516

Ai=2.260 Co=0.516

Ai=1.992 Co=0.516

Ai=1.809 Co=0.516

Ai=1.668 Co=0.516

Ai=1.553 Co=0.516

Ai=1.452 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	2	4589.9	0.0	4589.9	0.08	0.00	0.08
	3	4606.0	0.0	4606.0	0.08	0.00	0.08
	4	4614.6	0.0	4614.6	0.08	0.00	0.08
	5	4599.7	0.0	4599.7	0.08	0.00	0.08
	6	2885.2	0.0	2885.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24183.8	0.0	24183.8	0.43	0.00	0.43
5F	1	3333.5	0.0	3333.5	0.05	0.00	0.05
	2	4736.4	0.0	4736.4	0.08	0.00	0.08
	3	4698.6	0.0	4698.6	0.07	0.00	0.07
	4	4712.8	0.0	4712.8	0.08	0.00	0.08
	5	4745.1	0.0	4745.1	0.08	0.00	0.08
	6	3319.2	0.0	3319.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25545.7	0.0	25545.7	0.41	0.00	0.41
4F	1	3174.9	0.0	3174.9	0.05	0.00	0.05
	2	5072.2	0.0	5072.2	0.07	0.00	0.07
	3	5089.8	0.0	5089.8	0.07	0.00	0.07
	4	5098.7	0.0	5098.7	0.07	0.00	0.07
	5	5083.5	0.0	5083.5	0.07	0.00	0.07
	6	3179.0	0.0	3179.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26698.2	0.0	26698.2	0.38	0.00	0.38
3F	1	3533.1	0.0	3533.1	0.05	0.00	0.05
	2	5144.2	0.0	5144.2	0.07	0.00	0.07
	3	5145.1	0.0	5145.1	0.07	0.00	0.07
	4	5146.4	0.0	5146.4	0.07	0.00	0.07
	5	5142.5	0.0	5142.5	0.07	0.00	0.07
	6	3529.0	0.0	3529.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27640.4	0.0	27640.4	0.36	0.00	0.36
2F	1	3600.4	0.0	3600.4	0.04	0.00	0.04
	2	5313.8	0.0	5313.8	0.06	0.00	0.06
	3	5281.7	0.0	5281.7	0.06	0.00	0.06
	4	5281.6	0.0	5281.6	0.06	0.00	0.06
	5	5309.2	0.0	5309.2	0.06	0.00	0.06
	6	3574.2	0.0	3574.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28361.0	0.0	28361.0	0.34	0.00	0.34
1F	1	4515.1	0.0	4515.1	0.05	0.00	0.05
	2	5001.9	0.0	5001.9	0.05	0.00	0.05
	3	4930.3	0.0	4930.3	0.05	0.00	0.05
	4	4922.6	0.0	4922.6	0.05	0.00	0.05
	5	4984.4	0.0	4984.4	0.05	0.00	0.05
	6	4509.4	0.0	4509.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28863.8	0.0	28863.8	0.32	0.00	0.32

Ai=1.363 Co=0.516

Ai=1.282 Co=0.516

Ai=1.206 Co=0.516

Ai=1.134 Co=0.516

Ai=1.065 Co=0.516

Ai=1.000 Co=0.516

U-5.6 構造特性係数

- 種別 : 部材群としての種別
 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
 D_s : 構造特性係数
 * : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	5934.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5934.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8742.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8742.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	11135.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11135.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	13263.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13263.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15151.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15151.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16820.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16820.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18306.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18306.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19595.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19595.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20698.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20698.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21632.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21632.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22395.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22395.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22979.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22979.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23387.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23387.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	5935.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5935.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8743.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8743.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	11136.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11136.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	13264.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13264.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	15152.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15152.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16821.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16821.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18307.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18307.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19596.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19596.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20699.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20699.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21633.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21633.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22397.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22397.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	22981.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22981.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23389.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23389.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	7693.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7693.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	11333.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11333.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	14435.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14435.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	17193.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17193.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	19640.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19640.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	21803.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21803.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	23730.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23730.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	25401.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25401.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	26831.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26831.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	28041.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28041.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	29031.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29031.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	29788.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29788.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30317.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30317.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A	7617.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7617.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	11221.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11221.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	14292.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14292.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	17023.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17023.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	19446.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19446.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	21587.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21587.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	A	23495.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23495.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	25149.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25149.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	26565.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26565.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	27764.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27764.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	28744.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28744.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	29493.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29493.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30017.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30017.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
13F	1.699	8357.0	14202.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3550.6
12F	1.391	15046.3	20922.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5230.6
11F	1.226	21735.5	26649.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6662.3
10F	1.113	28516.1	31741.0	1.000	1.000	1.000	0.25	7935.3
9F	1.027	35321.7	36258.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9064.7
8F	0.955	42127.4	40252.5	1.000	1.000	1.000	0.25	10063.1
7F	0.894	49025.1	43808.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10952.2
6F	0.839	55910.4	46893.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11723.4
5F	0.789	62795.6	49534.1	1.000	1.000	1.000	0.25	12383.5
4F	0.742	69762.1	51768.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12942.2
3F	0.698	76817.8	53595.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13399.0
2F	0.656	83873.6	54993.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13748.3
1F	0.615	90952.1	55970.5	1.000	1.000	1.000	0.25	13992.6

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
13F	1.699	8357.0	14202.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3550.6
12F	1.391	15046.3	20922.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5230.6
11F	1.226	21735.5	26649.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6662.3
10F	1.113	28516.1	31741.0	1.000	1.000	1.000	0.25	7935.3
9F	1.027	35321.7	36258.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9064.7
8F	0.955	42127.4	40252.5	1.000	1.000	1.000	0.25	10063.1
7F	0.894	49025.1	43808.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10952.2

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	0.839	55910.4	46893.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11723.4
5F	0.789	62795.6	49534.1	1.000	1.000	1.000	0.25	12383.5
4F	0.742	69762.1	51768.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12942.2
3F	0.698	76817.8	53595.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13399.0
2F	0.656	83873.6	54993.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13748.3
1F	0.615	90952.1	55970.5	1.000	1.000	1.000	0.25	13992.6

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1.699	8357.0	14202.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3550.6
12F	1.391	15046.3	20922.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5230.6
11F	1.226	21735.5	26649.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6662.3
10F	1.113	28516.1	31741.0	1.000	1.000	1.000	0.25	7935.3
9F	1.027	35321.7	36258.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9064.7
8F	0.955	42127.4	40252.5	1.000	1.000	1.000	0.25	10063.1
7F	0.894	49025.1	43808.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10952.2
6F	0.839	55910.4	46893.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11723.4
5F	0.789	62795.6	49534.1	1.000	1.000	1.000	0.25	12383.5
4F	0.742	69762.1	51768.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12942.2
3F	0.698	76817.8	53595.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13399.0
2F	0.656	83873.6	54993.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13748.3
1F	0.615	90952.1	55970.5	1.000	1.000	1.000	0.25	13992.6

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
13F	1.699	8357.0	14202.6	1.000	1.000	1.000	0.25	3550.6
12F	1.391	15046.3	20922.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5230.6
11F	1.226	21735.5	26649.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6662.3
10F	1.113	28516.1	31741.0	1.000	1.000	1.000	0.25	7935.3
9F	1.027	35321.7	36258.9	1.000	1.000	1.000	0.25	9064.7
8F	0.955	42127.4	40252.5	1.000	1.000	1.000	0.25	10063.1
7F	0.894	49025.1	43808.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10952.2
6F	0.839	55910.4	46893.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11723.4
5F	0.789	62795.6	49534.1	1.000	1.000	1.000	0.25	12383.5
4F	0.742	69762.1	51768.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12942.2
3F	0.698	76817.8	53595.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13399.0
2F	0.656	83873.6	54993.1	1.000	1.000	1.000	0.25	13748.3
1F	0.615	90952.1	55970.5	1.000	1.000	1.000	0.25	13992.6

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2762.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7936.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	C	2977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	合計	20679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2942.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	3350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	2156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	合計	5673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	3350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16079.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2770.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10781.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1735.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3592.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	1	2891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5090.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4964.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	1	906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1942.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3966.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	5	4294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4589.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2885.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5083.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14202.6	1.000	0.25	3550.6		5673.5	1.59
12F	20922.5	1.000	0.25	5230.6		8357.9	1.59
11F	26649.3	1.000	0.25	6662.3		10645.5	1.59
10F	31741.0	1.000	0.25	7935.3		12679.5	1.59
9F	36258.9	1.000	0.25	9064.7		14484.2	1.59
8F	40252.5	1.000	0.25	10063.1		16079.6	1.59
7F	43808.6	1.000	0.25	10952.2		17500.1	1.59
6F	46893.5	1.000	0.25	11723.4		18732.4	1.59
5F	49534.1	1.000	0.25	12383.5		19787.2	1.59
4F	51768.8	1.000	0.25	12942.2		20679.9	1.59
3F	53595.9	1.000	0.25	13399.0		21409.8	1.59
2F	54993.1	1.000	0.25	13748.3		21967.8	1.59
1F	55970.5	1.000	0.25	13992.6		22358.4	1.59

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14202.6	1.000	0.25	3550.6		5673.5	1.59
12F	20922.5	1.000	0.25	5230.6		8357.9	1.59
11F	26649.3	1.000	0.25	6662.3		10645.5	1.59
10F	31741.0	1.000	0.25	7935.3		12679.5	1.59
9F	36258.9	1.000	0.25	9064.7		14484.3	1.59
8F	40252.5	1.000	0.25	10063.1		16079.6	1.59
7F	43808.6	1.000	0.25	10952.2		17500.1	1.59
6F	46893.5	1.000	0.25	11723.4		18732.4	1.59
5F	49534.1	1.000	0.25	12383.5		19787.2	1.59
4F	51768.8	1.000	0.25	12942.2		20680.0	1.59
3F	53595.9	1.000	0.25	13399.0		21409.8	1.59
2F	54993.1	1.000	0.25	13748.3		21968.0	1.59
1F	55970.5	1.000	0.25	13992.6		22358.4	1.59

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14202.6	1.000	0.25	3550.6		7318.5	2.06
12F	20922.5	1.000	0.25	5230.6		10781.3	2.06
11F	26649.3	1.000	0.25	6662.3		13732.3	2.06
10F	31741.0	1.000	0.25	7935.3		16356.1	2.06
9F	36258.9	1.000	0.25	9064.7		18684.1	2.06
8F	40252.5	1.000	0.25	10063.1		20742.0	2.06
7F	43808.6	1.000	0.25	10952.2		22574.4	2.06
6F	46893.5	1.000	0.25	11723.4		24164.0	2.06
5F	49534.1	1.000	0.25	12383.5		25524.7	2.06
4F	51768.8	1.000	0.25	12942.2		26676.3	2.06
3F	53595.9	1.000	0.25	13399.0		27617.8	2.06
2F	54993.1	1.000	0.25	13748.3		28337.8	2.06
1F	55970.5	1.000	0.25	13992.6		28841.4	2.06

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
13F	14202.6	1.000	0.25	3550.6		7324.5	2.06
12F	20922.5	1.000	0.25	5230.6		10790.2	2.06
11F	26649.3	1.000	0.25	6662.3		13743.6	2.06
10F	31741.0	1.000	0.25	7935.3		16369.5	2.06
9F	36258.9	1.000	0.25	9064.7		18699.4	2.06
8F	40252.5	1.000	0.25	10063.1		20759.0	2.06
7F	43808.6	1.000	0.25	10952.2		22592.9	2.06
6F	46893.5	1.000	0.25	11723.4		24183.8	2.06
5F	49534.1	1.000	0.25	12383.5		25545.7	2.06
4F	51768.8	1.000	0.25	12942.2		26698.2	2.06
3F	53595.9	1.000	0.25	13399.0		27640.4	2.06
2F	54993.1	1.000	0.25	13748.3		28361.0	2.06
1F	55970.5	1.000	0.25	13992.6		28863.8	2.06

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU ：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
328	14F	5934.7	141.6948	1.9326	1/ 207
	13F	8742.8	139.7622	3.8025	1/ 105
	12F	11135.8	135.9597	6.5754	1/ 61
	11F	13263.4	129.3843	9.6364	1/ 42
	10F	15151.3	119.7479	12.7481	1/ 31
	9F	16820.1	106.9998	14.7869	1/ 27
	8F	18306.0	92.2129	15.4136	1/ 26
	7F	19595.1	76.7993	16.0192	1/ 25
	6F	20698.5	60.7801	15.8774	1/ 25
	5F	21632.3	44.9027	14.6868	1/ 27
	4F	22395.8	30.2159	13.1709	1/ 30
	3F	22979.6	17.0450	10.6076	1/ 38
	2F	23388.0	6.4375	6.4375	1/ 72

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
331	14F	5935.1	141.6948	1.9287	1/ 207
	13F	8743.3	139.7661	3.8018	1/ 105
	12F	11136.5	135.9643	6.5765	1/ 61
	11F	13264.3	129.3879	9.6384	1/ 42
	10F	15152.2	119.7494	12.7506	1/ 31
	9F	16821.2	106.9988	14.7901	1/ 27

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
331	8F	18307.2	92.2087	15.4175	1/ 26
	7F	19596.3	76.7912	16.0224	1/ 25
	6F	20699.8	60.7688	15.8791	1/ 25
	5F	21633.7	44.8897	14.6866	1/ 27
	4F	22397.2	30.2031	13.1692	1/ 30
	3F	22981.1	17.0338	10.6037	1/ 38
	2F	23389.5	6.4301	6.4301	1/ 72

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
326	14F	7693.2	134.3205	2.4543	1/ 163
	13F	11333.2	131.8662	3.6782	1/ 109
	12F	14435.3	128.1880	5.0758	1/ 79
	11F	17193.4	123.1122	6.6483	1/ 60
	10F	19640.6	116.4639	8.9210	1/ 45
	9F	21803.8	107.5429	11.0445	1/ 36
	8F	23730.1	96.4984	12.6465	1/ 32
	7F	25401.1	83.8519	14.6202	1/ 27
	6F	26831.4	69.2317	16.0272	1/ 25
	5F	28041.9	53.2045	15.8357	1/ 25
	4F	29031.6	37.3688	14.9929	1/ 27
	3F	29788.5	22.3759	13.0358	1/ 31
	2F	30317.9	9.3400	9.3400	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
315	14F	7617.0	134.0571	2.5583	1/ 156
	13F	11221.0	131.4988	3.7582	1/ 106
	12F	14292.4	127.7405	5.0190	1/ 80
	11F	17023.1	122.7215	6.3783	1/ 63
	10F	19446.1	116.3432	8.4276	1/ 47
	9F	21587.9	107.9156	10.3360	1/ 39
	8F	23495.1	97.5796	11.8253	1/ 34
	7F	25149.5	85.7543	14.0822	1/ 28
	6F	26565.7	71.6721	15.8980	1/ 25
	5F	27764.2	55.7742	16.0314	1/ 25
	4F	28744.1	39.7428	15.4807	1/ 26
	3F	29493.5	24.2621	13.8935	1/ 29
	2F	30017.7	10.3686	10.3686	1/ 45

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
258	14F	5673.5	67.9508	1.4383	1/ 278
	13F	8357.9	66.5124	2.1408	1/ 187
	12F	10645.5	64.3716	2.9887	1/ 135
	11F	12679.5	61.3829	4.1837	1/ 96
	10F	14484.2	57.1992	5.8454	1/ 68
	9F	16079.6	51.3539	6.8418	1/ 59
	8F	17500.1	44.5120	7.0779	1/ 57
	7F	18732.4	37.4342	7.7185	1/ 52
	6F	19787.2	29.7157	8.0208	1/ 50
	5F	20679.9	21.6948	7.4695	1/ 54
	4F	21409.8	14.2253	6.6405	1/ 60
	3F	21968.0	7.5848	5.0381	1/ 79
	2F	22358.4	2.5467	2.5467	1/ 182

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
258	14F	5673.5	67.9508	1.4369	1/ 278
	13F	8357.9	66.5139	2.1424	1/ 187
	12F	10645.6	64.3715	2.9908	1/ 135
	11F	12679.5	61.3807	4.1844	1/ 96
	10F	14484.3	57.1963	5.8452	1/ 68
	9F	16079.6	51.3511	6.8418	1/ 59
	8F	17500.1	44.5093	7.0785	1/ 57
	7F	18732.4	37.4308	7.7188	1/ 52
	6F	19787.3	29.7120	8.0207	1/ 50
	5F	20680.0	21.6913	7.4691	1/ 54
	4F	21409.8	14.2222	6.6398	1/ 60
	3F	21968.0	7.5824	5.0371	1/ 79
	2F	22358.4	2.5453	2.5453	1/ 182

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
280	14F	7318.5	73.7450	2.2597	1/ 177
	13F	10781.3	71.4853	3.2159	1/ 124
	12F	13732.3	68.2695	4.0640	1/ 99
	11F	16356.1	64.2054	4.8942	1/ 82
	10F	18684.1	59.3112	5.9924	1/ 67
	9F	20742.0	53.3188	6.4562	1/ 62
	8F	22574.5	46.8627	6.4740	1/ 62
	7F	24164.0	40.3887	7.2427	1/ 55
	6F	25524.7	33.1460	8.0138	1/ 50
	5F	26676.3	25.1321	7.8279	1/ 51
	4F	27617.8	17.3042	7.3611	1/ 54
	3F	28337.8	9.9431	6.1336	1/ 65
	2F	28841.4	3.8095	3.8095	1/ 121

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
282	14F	7324.5	74.2718	2.3074	1/ 173
	13F	10790.1	71.9644	3.3225	1/ 120
	12F	13743.6	68.6419	4.2123	1/ 96
	11F	16369.5	64.4297	5.0011	1/ 80
	10F	18699.4	59.4286	6.0529	1/ 66
	9F	20759.0	53.3757	6.5149	1/ 62
	8F	22593.0	46.8607	6.4956	1/ 62
	7F	24183.8	40.3652	7.2530	1/ 55
	6F	25545.7	33.1121	8.0098	1/ 50
	5F	26698.2	25.1024	7.8102	1/ 51
	4F	27640.4	17.2922	7.3511	1/ 54
	3F	28361.0	9.9411	6.1366	1/ 65
	2F	28865.1	3.8046	3.8046	1/ 122

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：328
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：331
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：326
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：315

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：258
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：258
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：280
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：282

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 11:51