

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 12:00 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	12
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	20
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	20
I-1.4 部材	Ⅲ－	30
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	30
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	32
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	33
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	33
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	33
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	34
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	34
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	34
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	34
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	34
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	34
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	34
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	34
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	35
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	35
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	35
I-3.4 重量	Ⅲ－	36
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	36
I-3.5 地震力	Ⅲ－	36
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	36

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	36
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	44
I-4	モデル化	Ⅲ－	47
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	47
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	48
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	48
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	58
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	68
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	68
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	68
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	68
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	68
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	68
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	68
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	68
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	69
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	69
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	69
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	69
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	69
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	69
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	69
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	70
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	70
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	71
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	71
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	71
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	71
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	71
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	72
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	72
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	72
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	74
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	74
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	74
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	74
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	84
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	91
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	91

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 98
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 106
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 106
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 113
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 113
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 123
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 131
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 131
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 141
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 141
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 146
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 174
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 219
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 219
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 227
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 230
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 230
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 230
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 278
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 292
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 292
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 294
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 294
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 294
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 295
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 295
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 296
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 296
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 304
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 304
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 304
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 305
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 315
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 325
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 330
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 330
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 338
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 346
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 346
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 376
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 396
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 400
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 400

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 400
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 400
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 400
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 402
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 402
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 402
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 404
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 404
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 423
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 442
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 442
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 461
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 480
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 480
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 499
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 499
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 499
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 501
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 501
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 520
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 539
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 558
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 558
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 577
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 577
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 577
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 637
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 667
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 707
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 707
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 713
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 730
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 730
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 749
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 758
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 775
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 779
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 780
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 780
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 789
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 791
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 791
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 794
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 795
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 795

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 795
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 795
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 795
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 795
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 795

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 14階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		56.000 m		建物高さ	56.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	14	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		56.000	m
	軒の高さ		56.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
14F	400.0	400.0	15F	55.0	15F	-3.0
13F	400.0	400.0	14F	55.0	14F	-3.0
12F	400.0	405.0	13F	55.0	13F	-3.0
11F	400.0	400.0	12F	65.0	12F	-3.0
10F	400.0	400.0	11F	65.0	11F	-3.0
9F	400.0	402.5	10F	65.0	10F	-3.0
8F	400.0	400.0	9F	70.0	9F	-3.0
7F	400.0	400.0	8F	70.0	8F	-3.0
6F	400.0	400.0	7F	70.0	7F	-3.0
5F	400.0	400.0	6F	70.0	6F	-3.0
4F	400.0	400.0	5F	70.0	5F	-3.0
3F	400.0	400.0	4F	70.0	4F	-3.0
2F	400.0	400.0	3F	70.0	3F	-3.0
1F	400.0	445.0	2F	70.0	2F	-3.0
			1F	160.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1280.0	1280.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	15F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


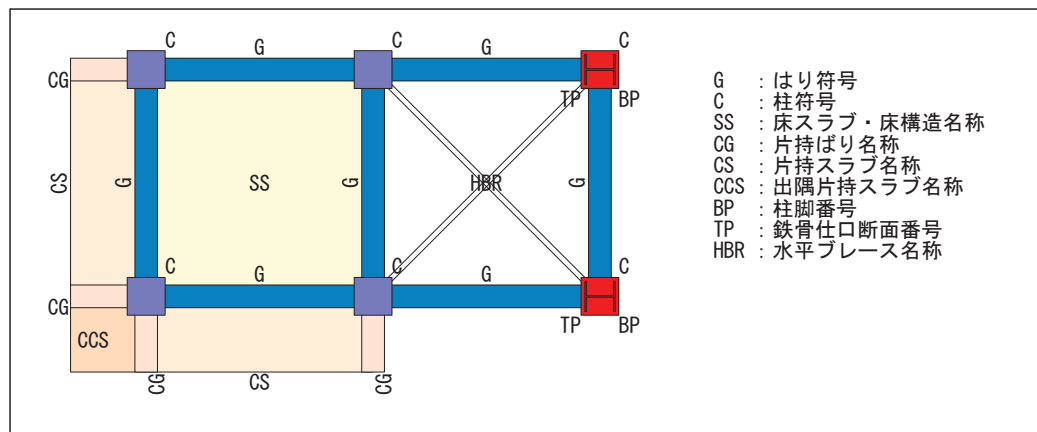



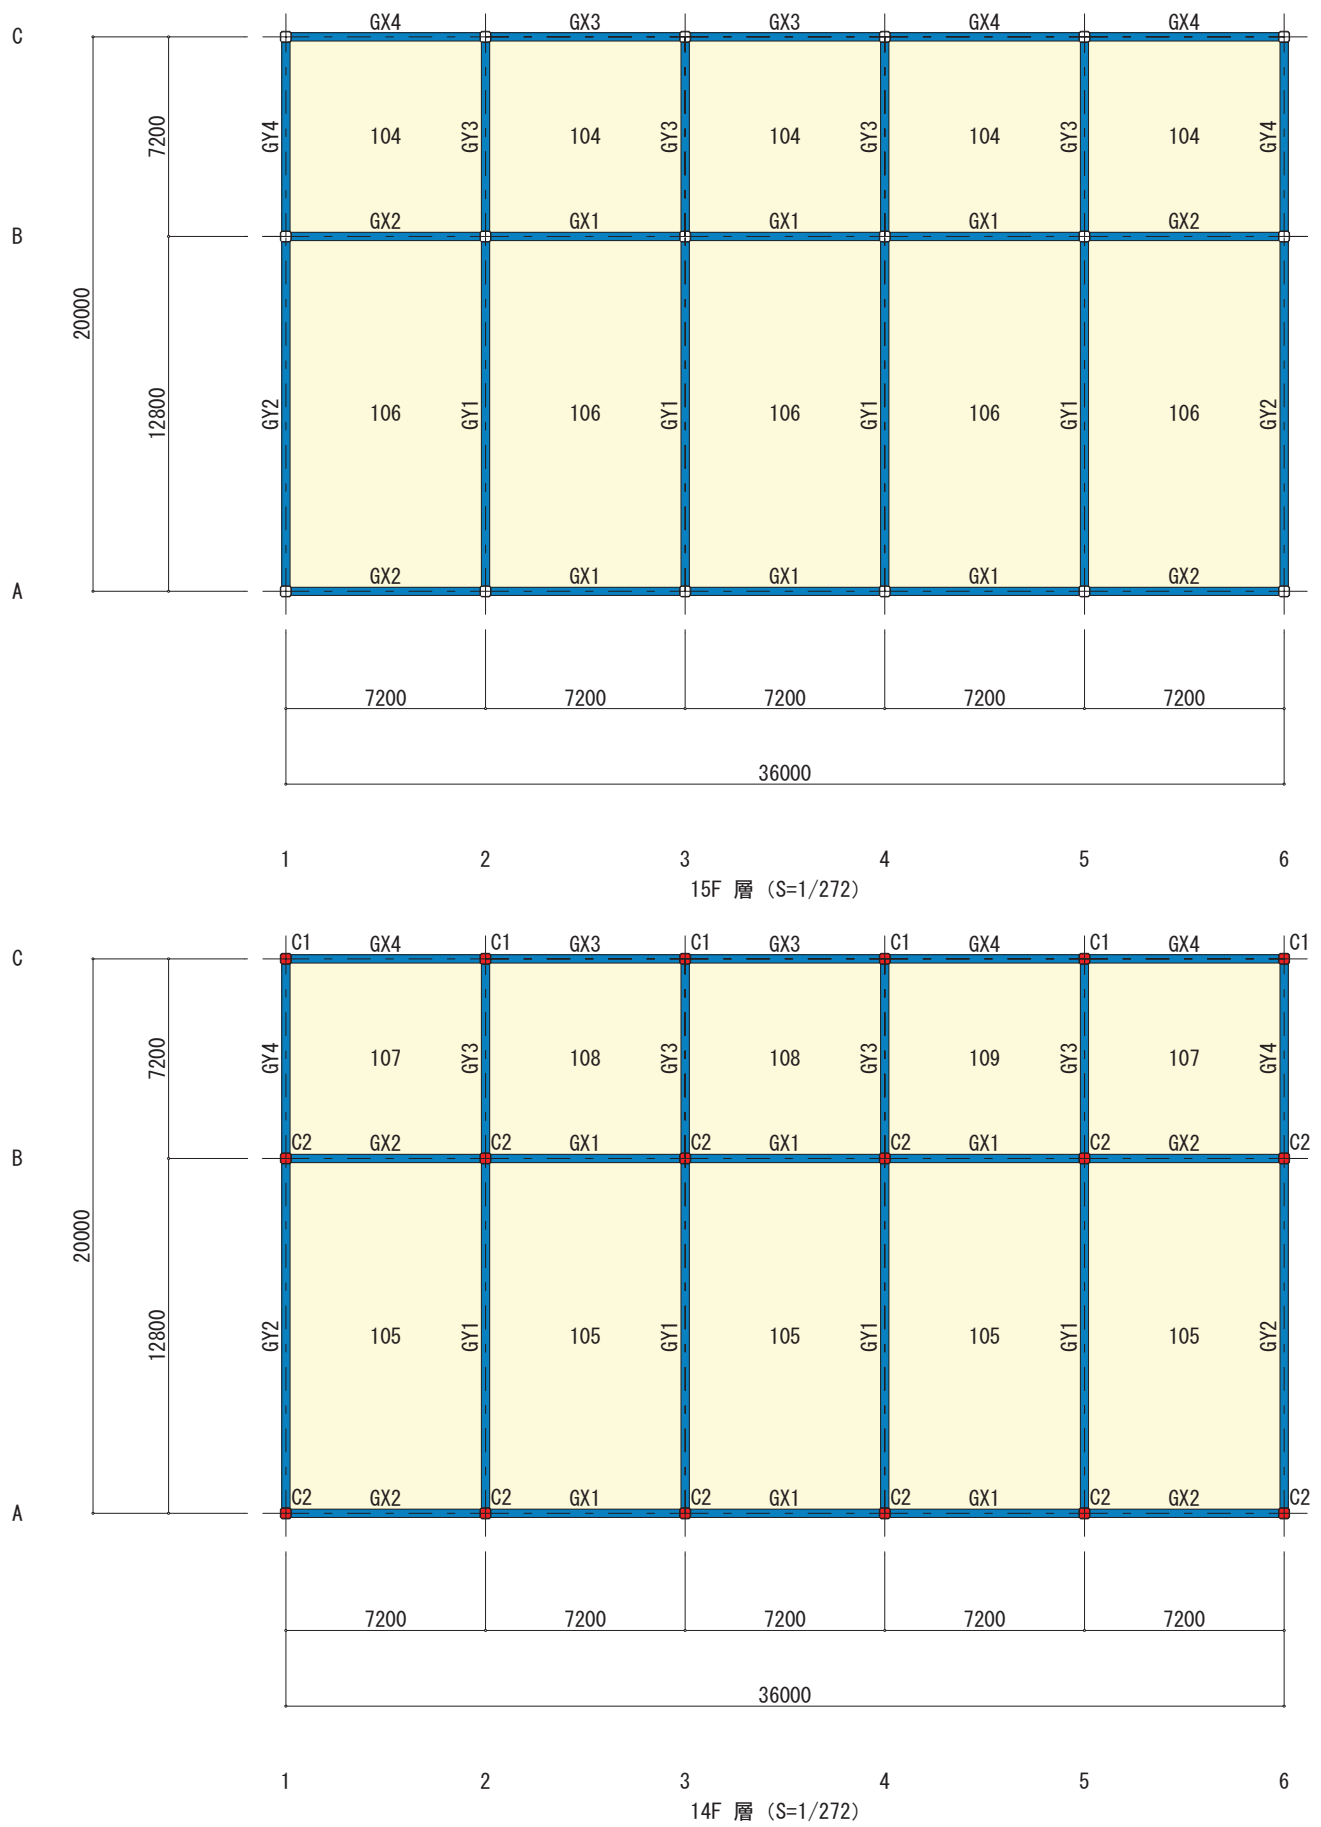


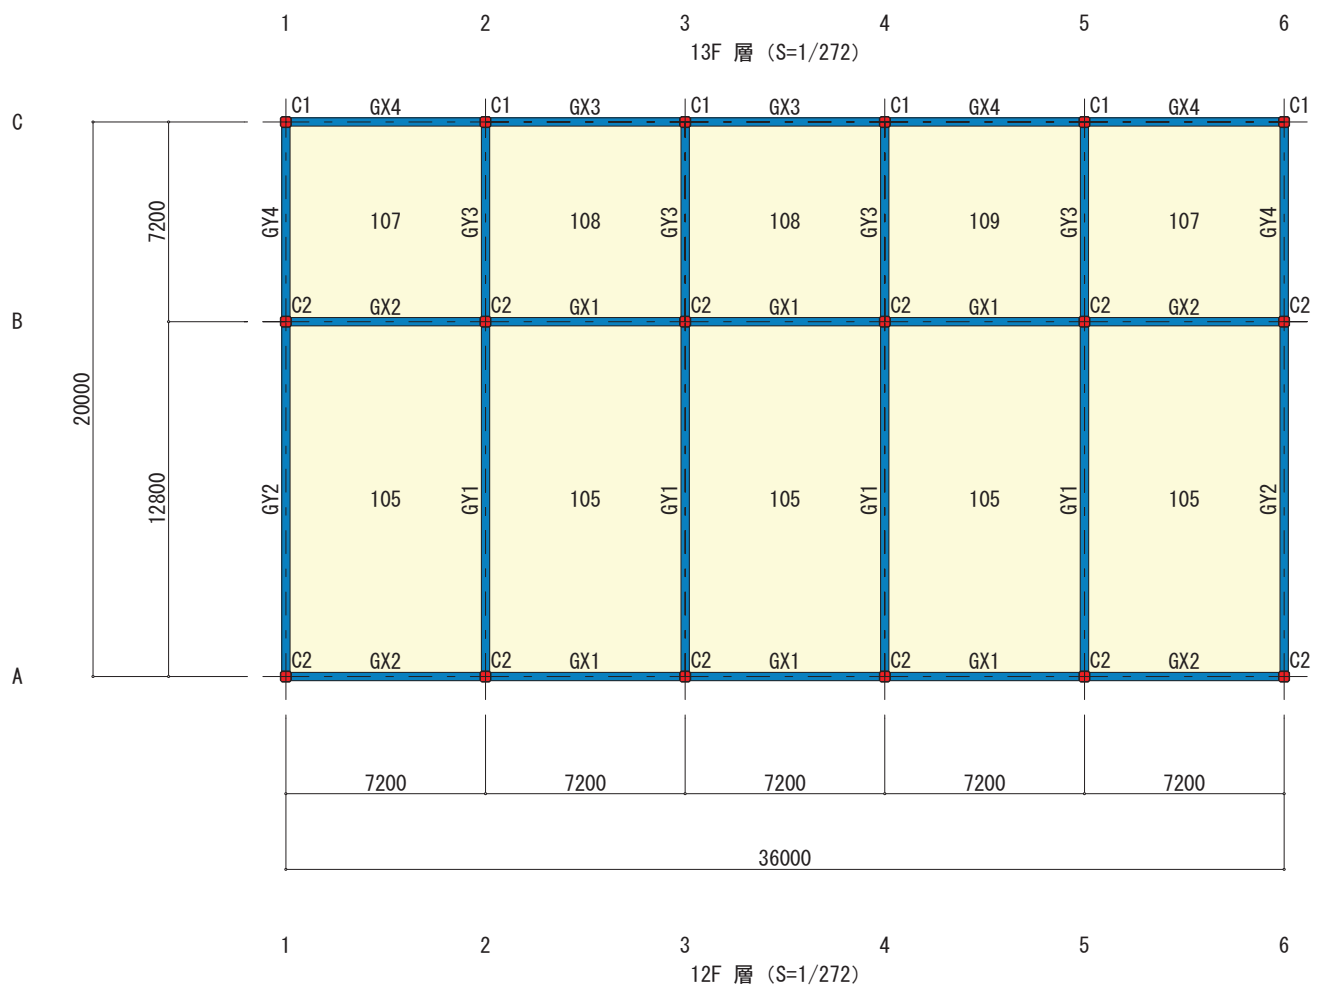
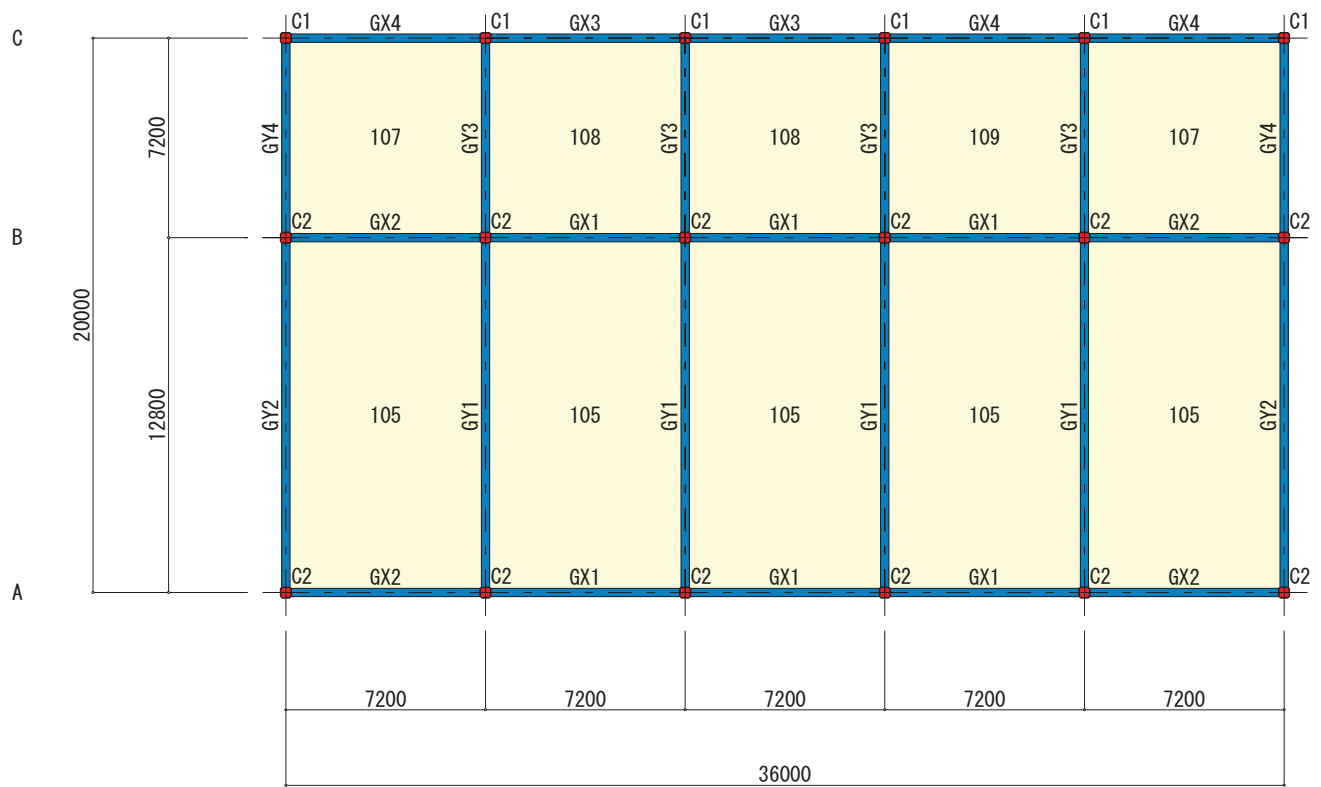


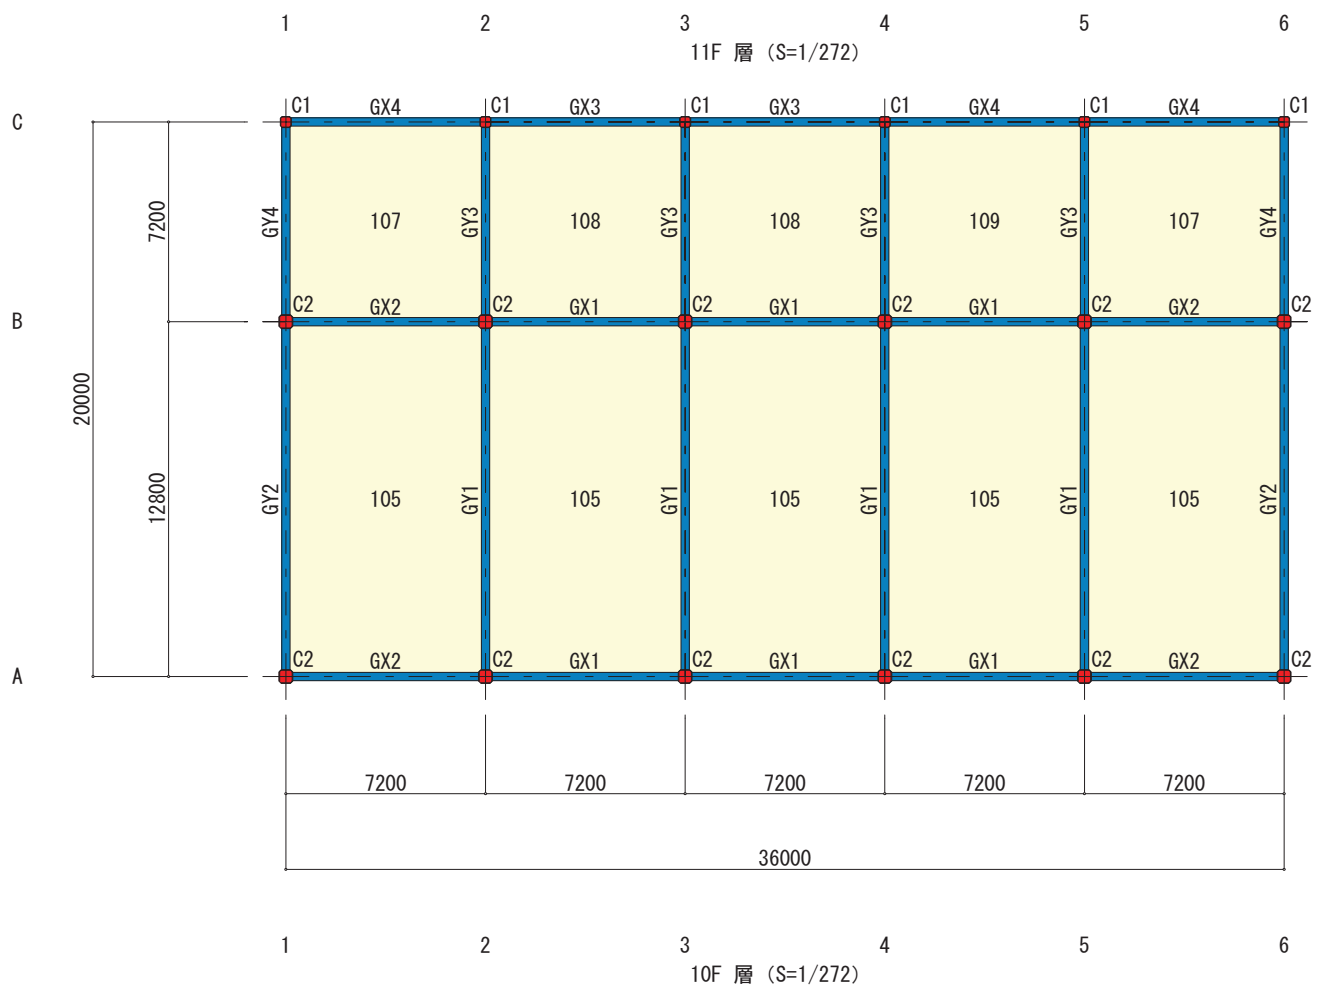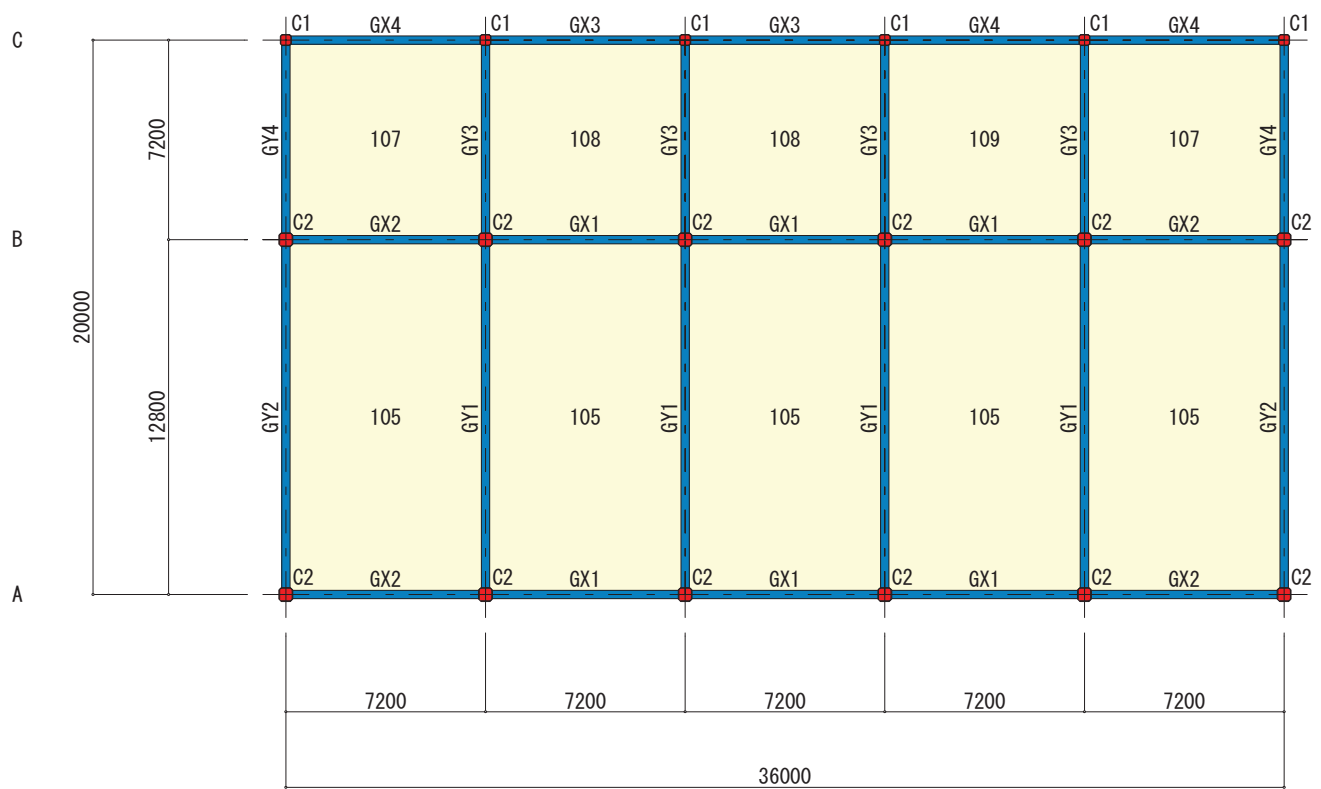


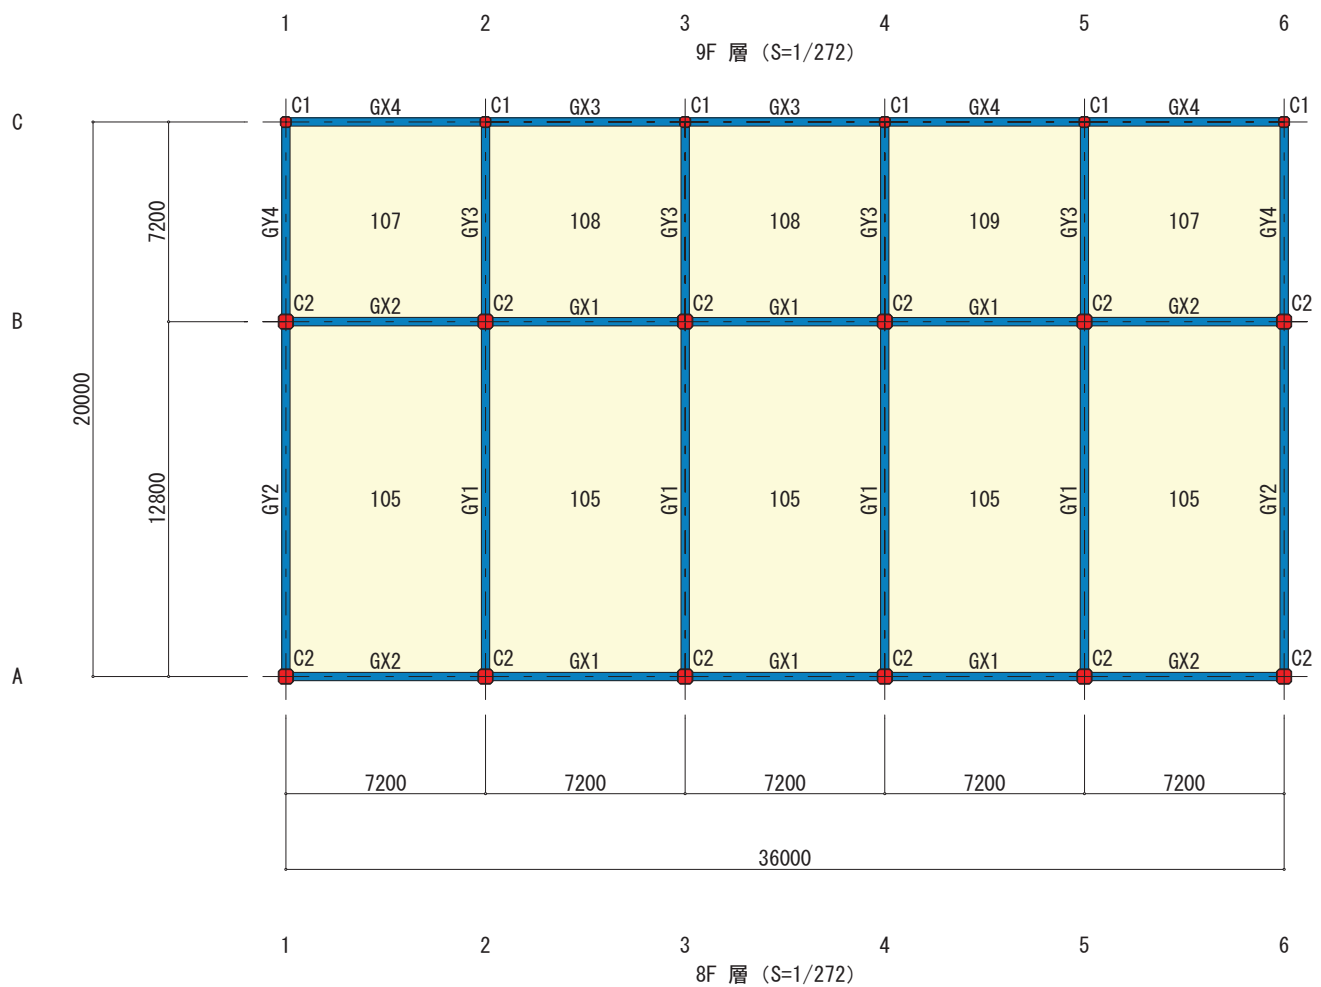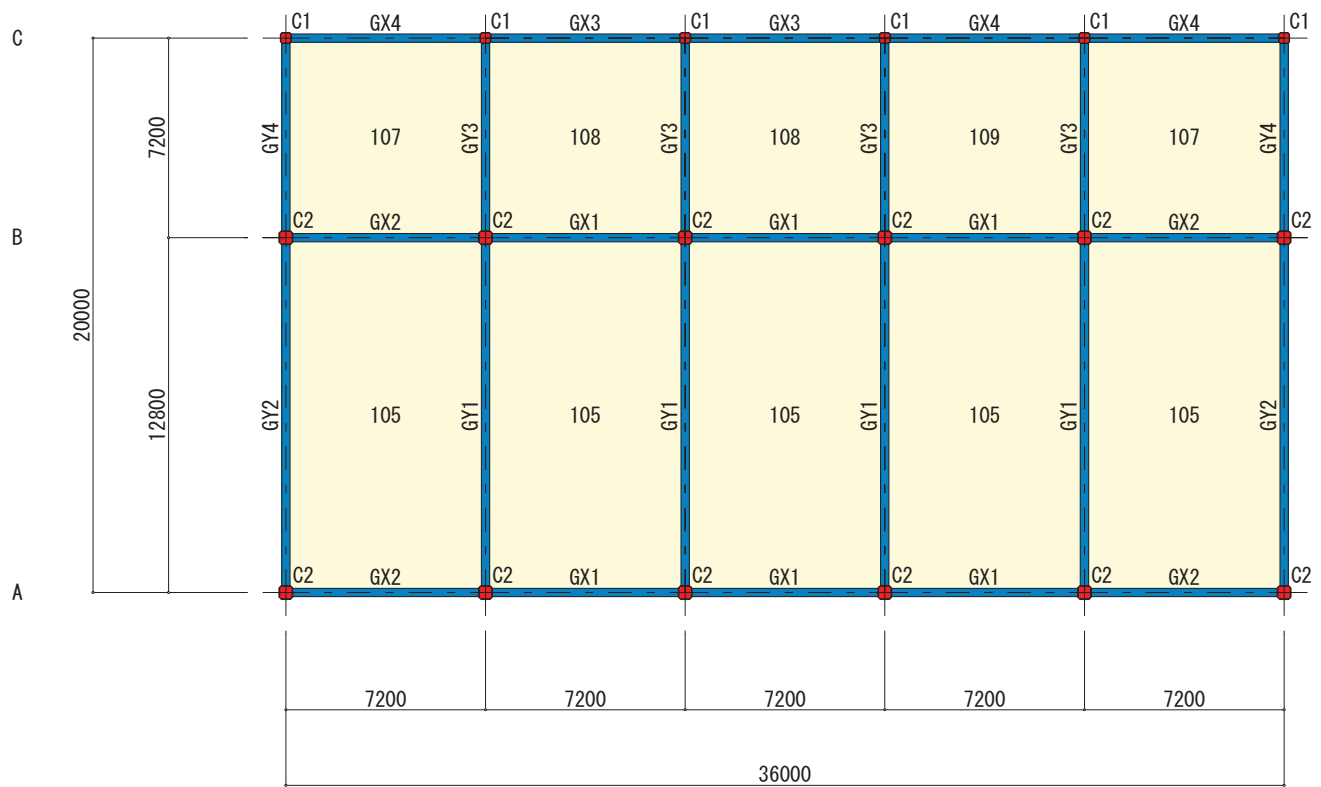

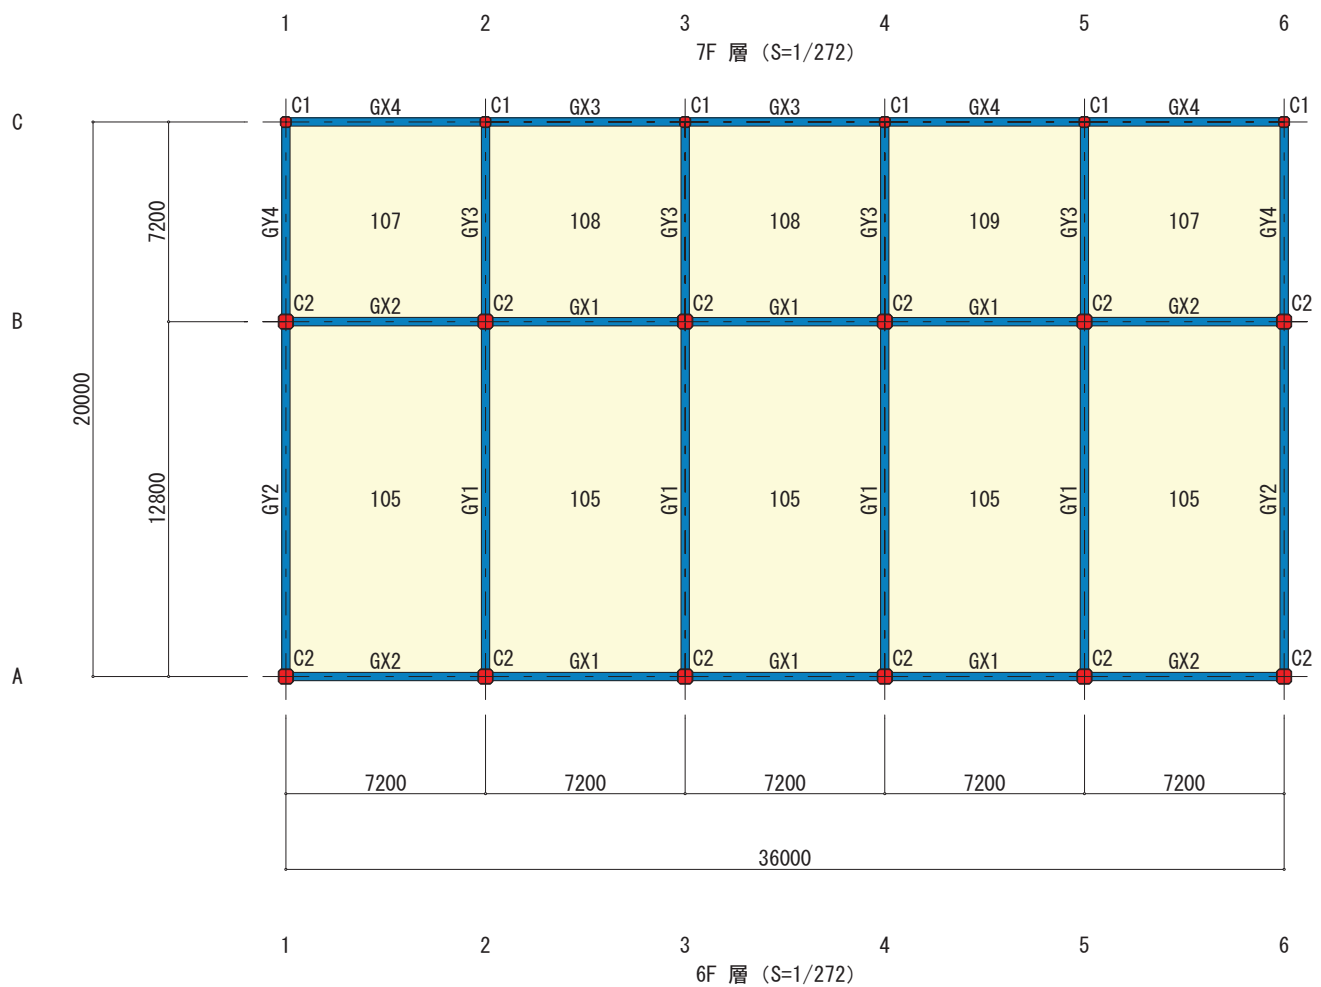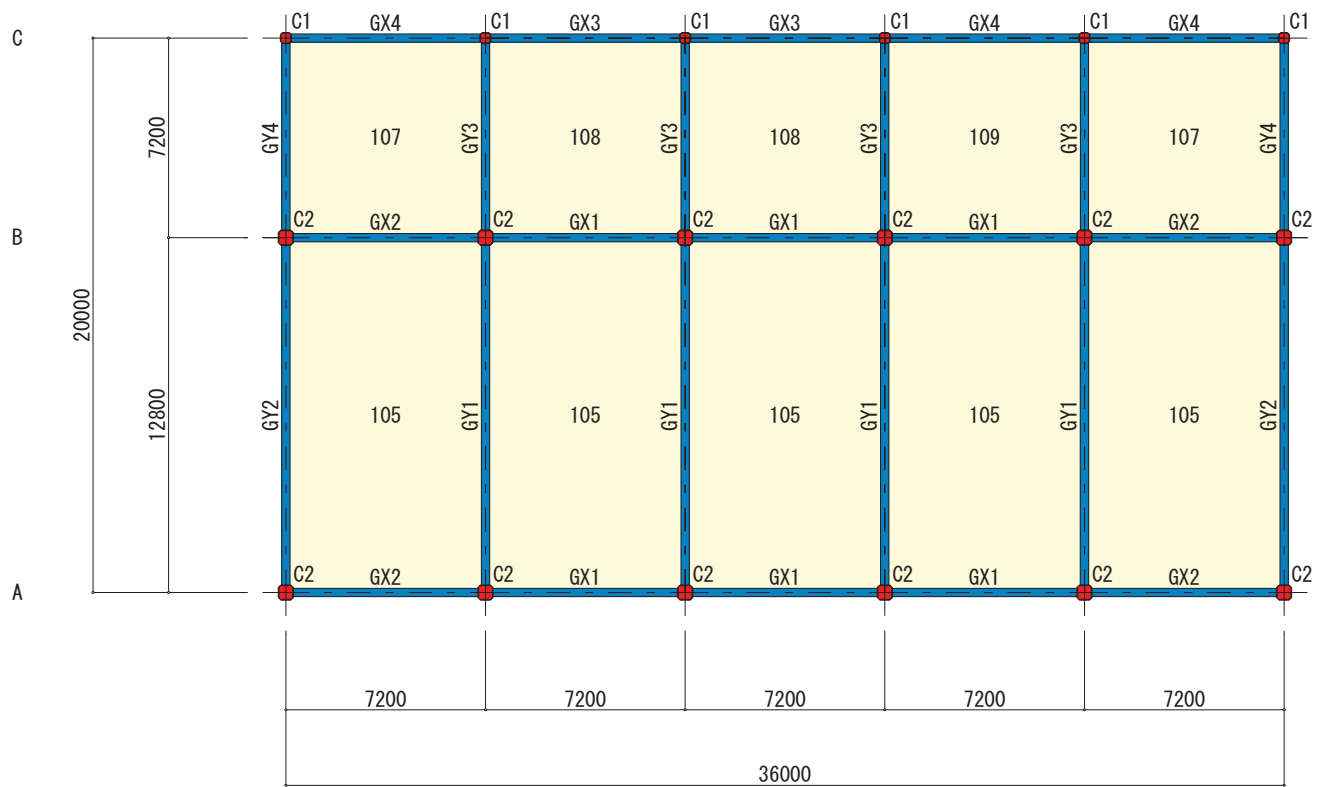


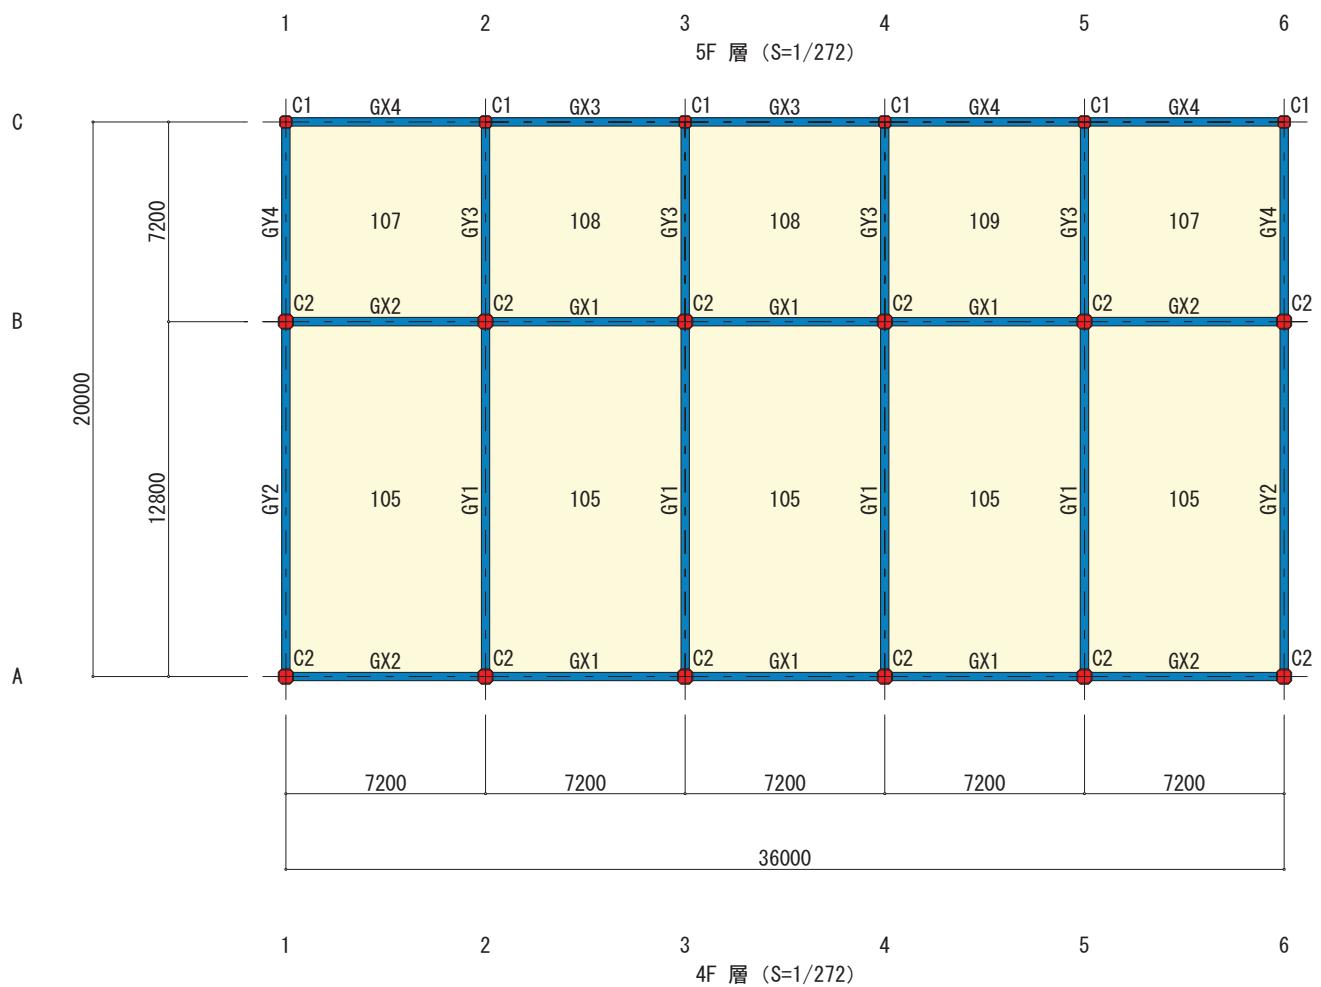
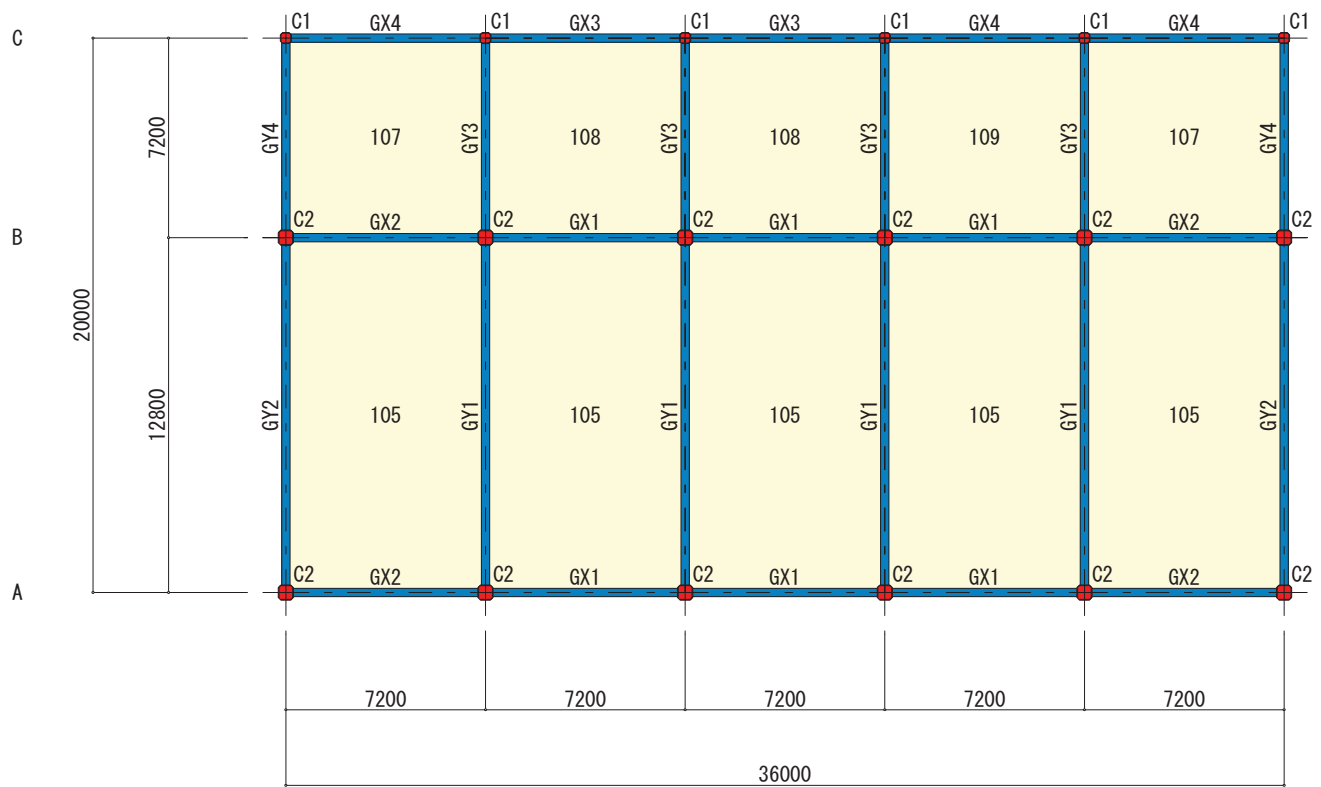


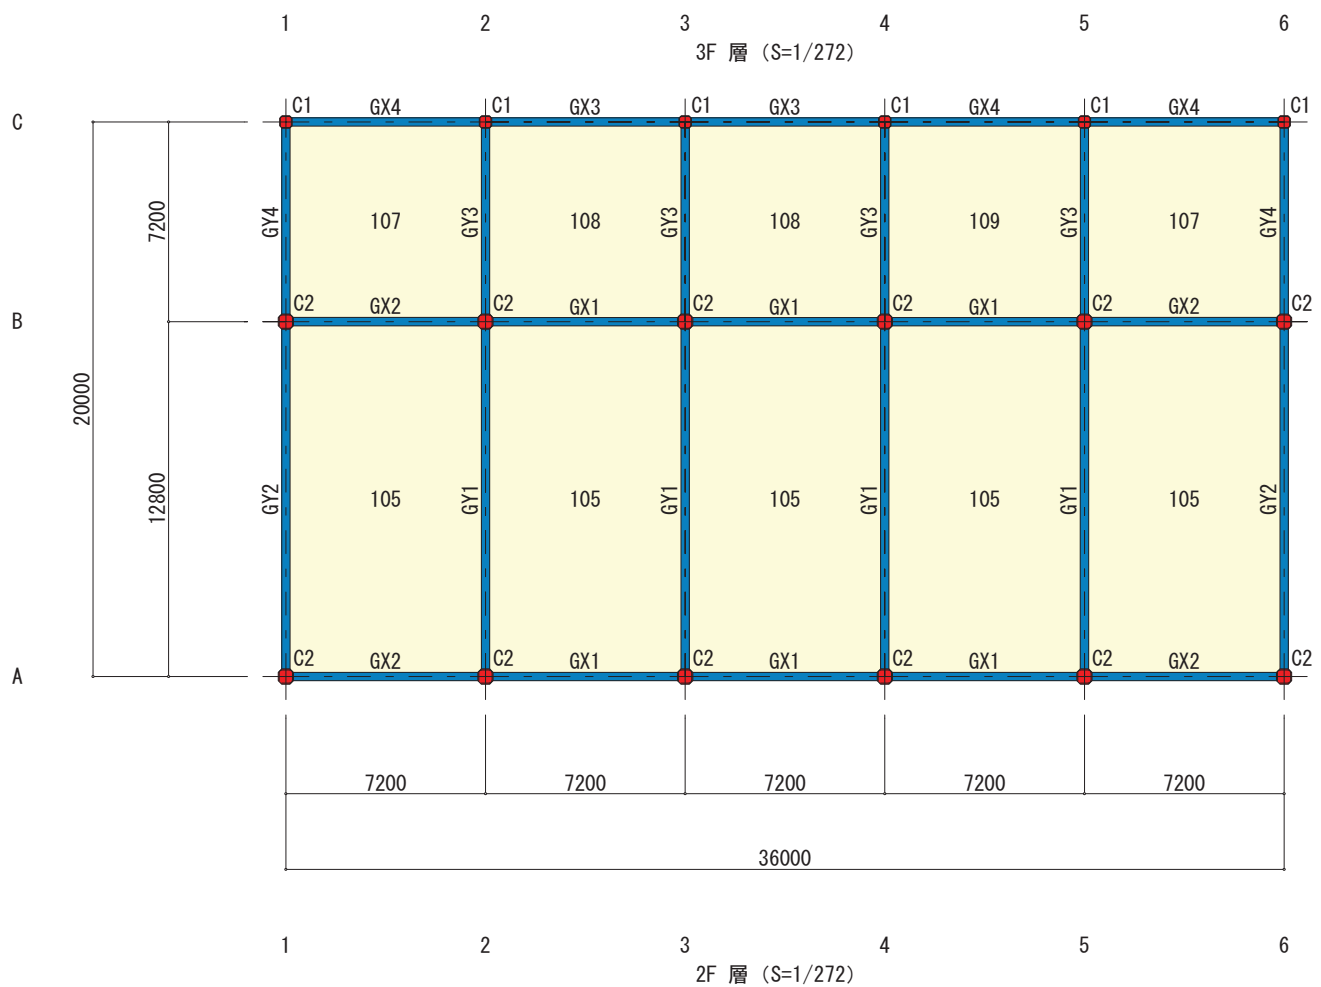
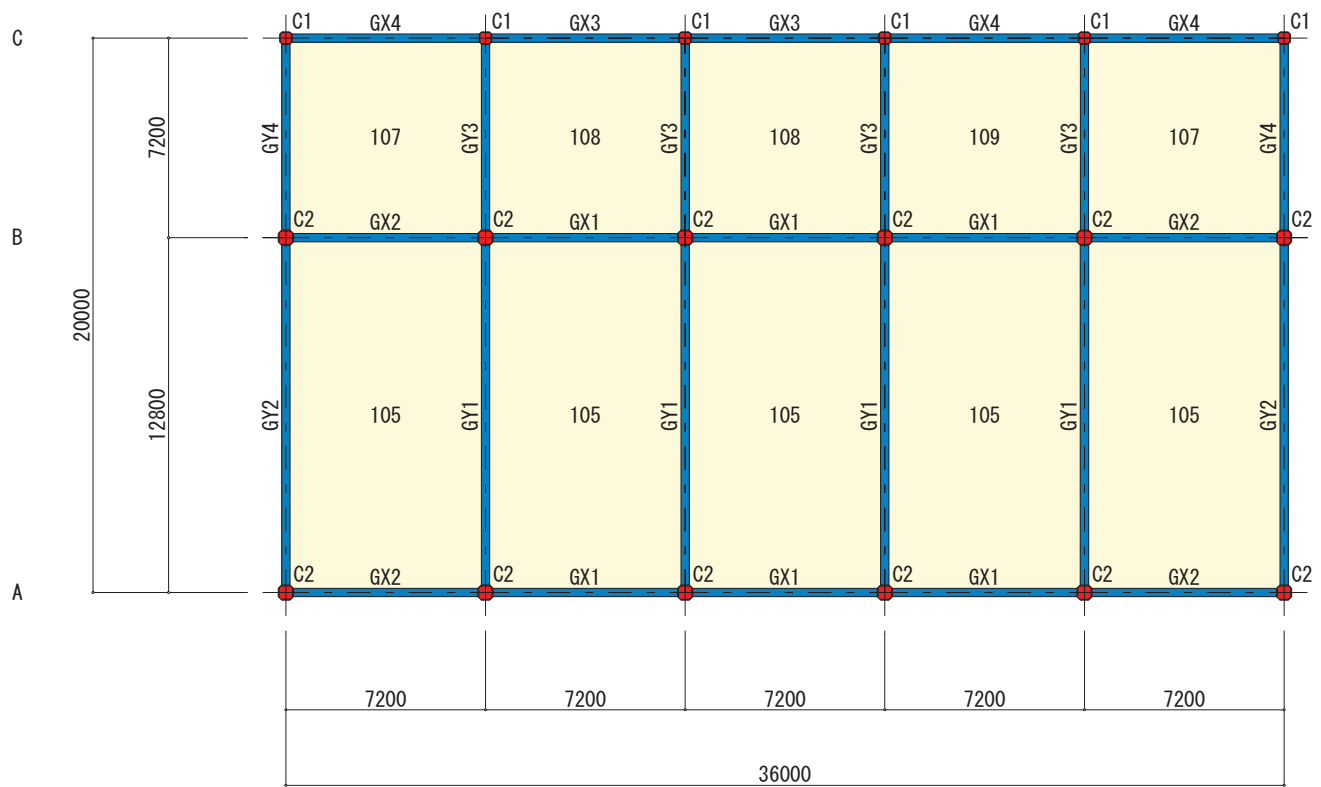



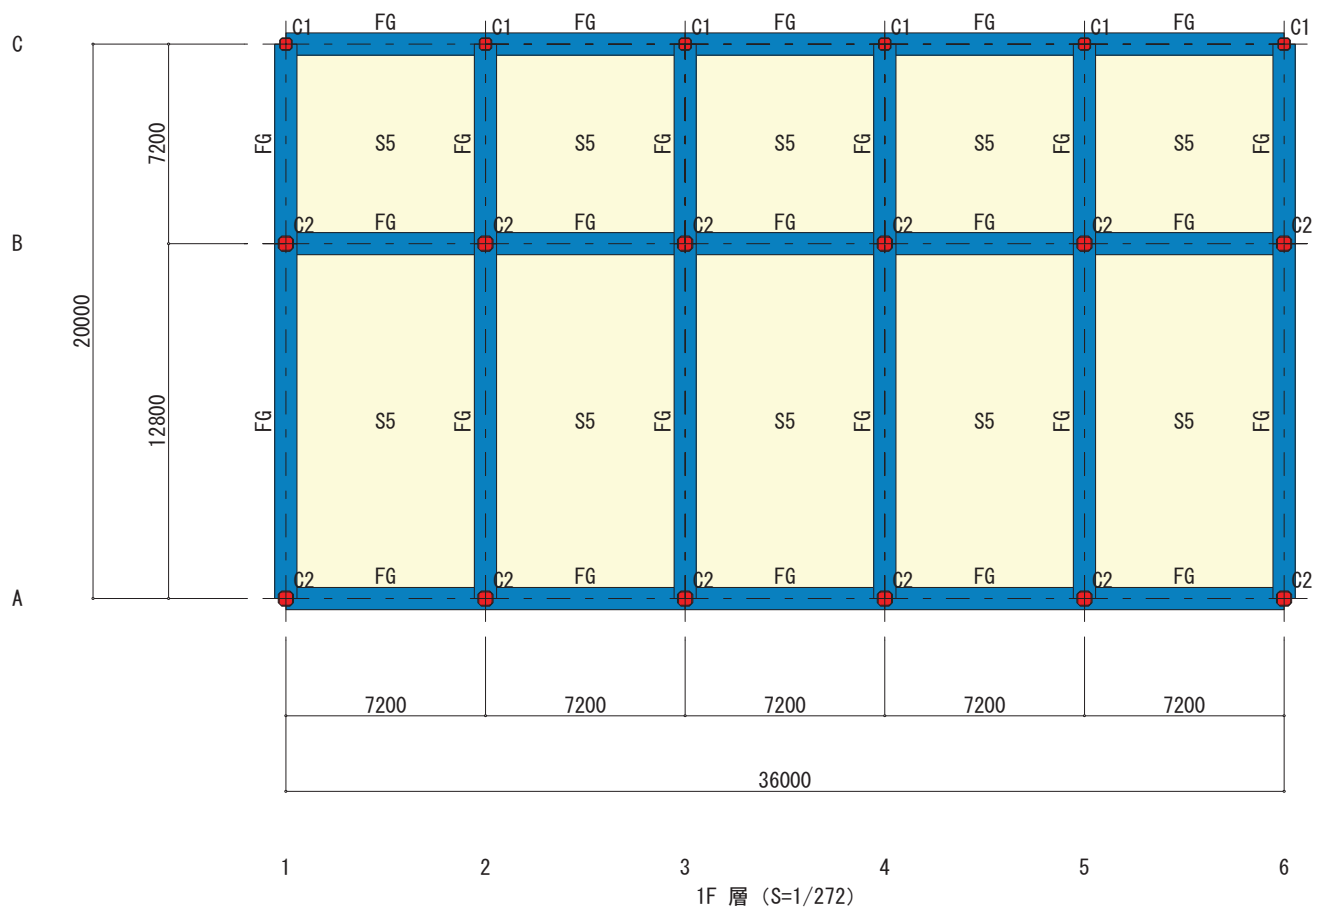



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

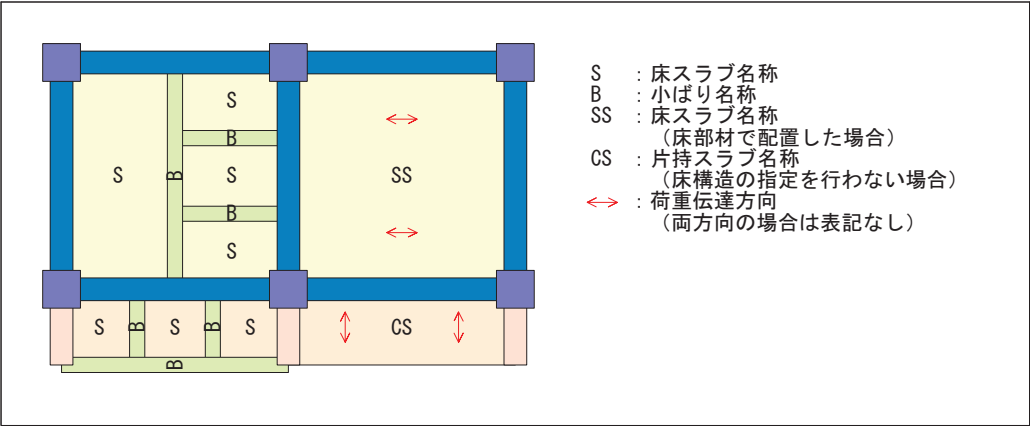

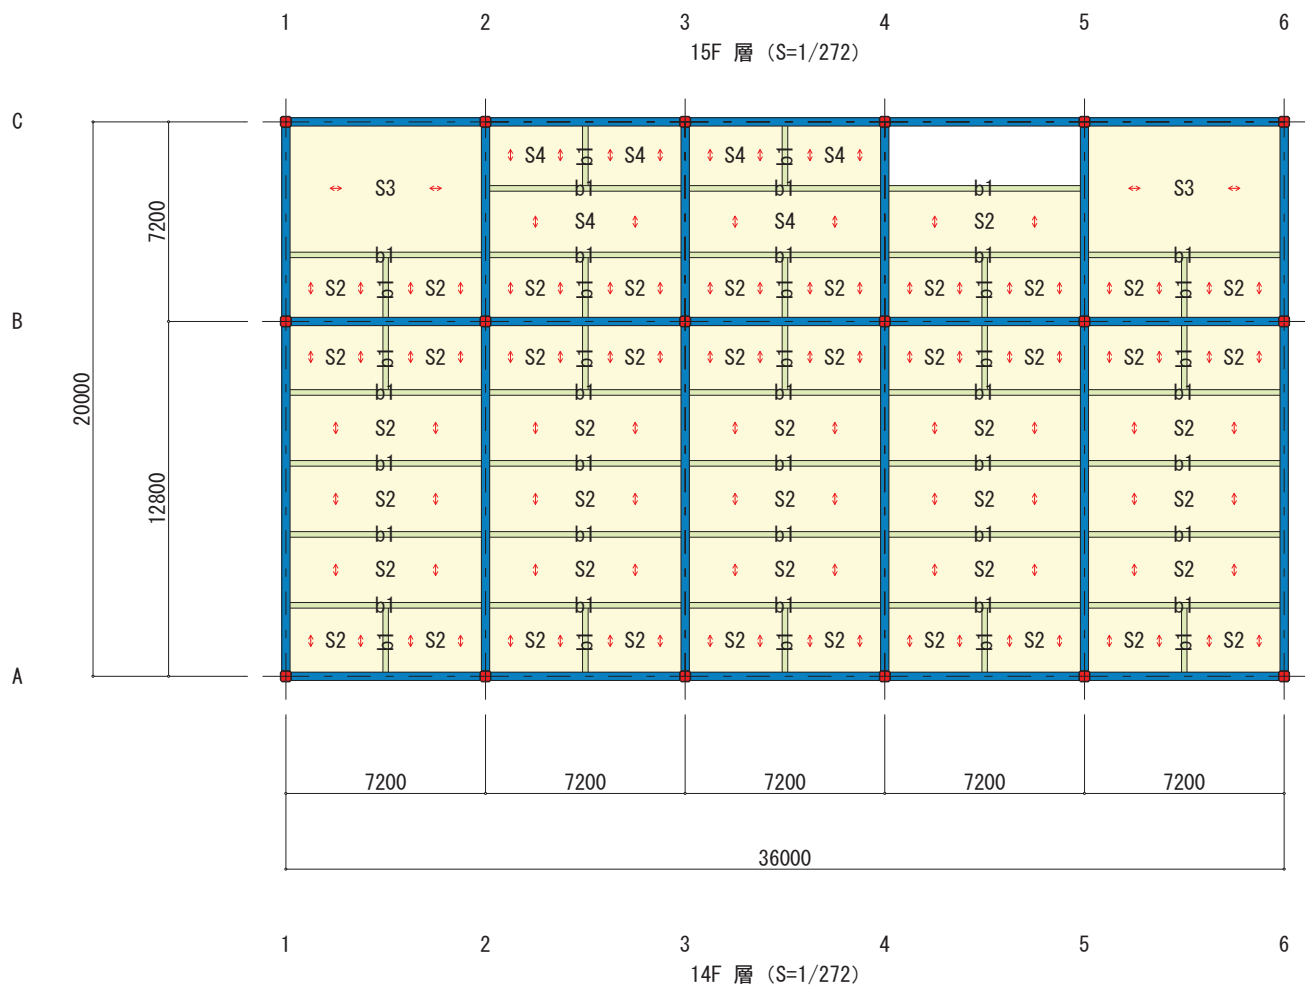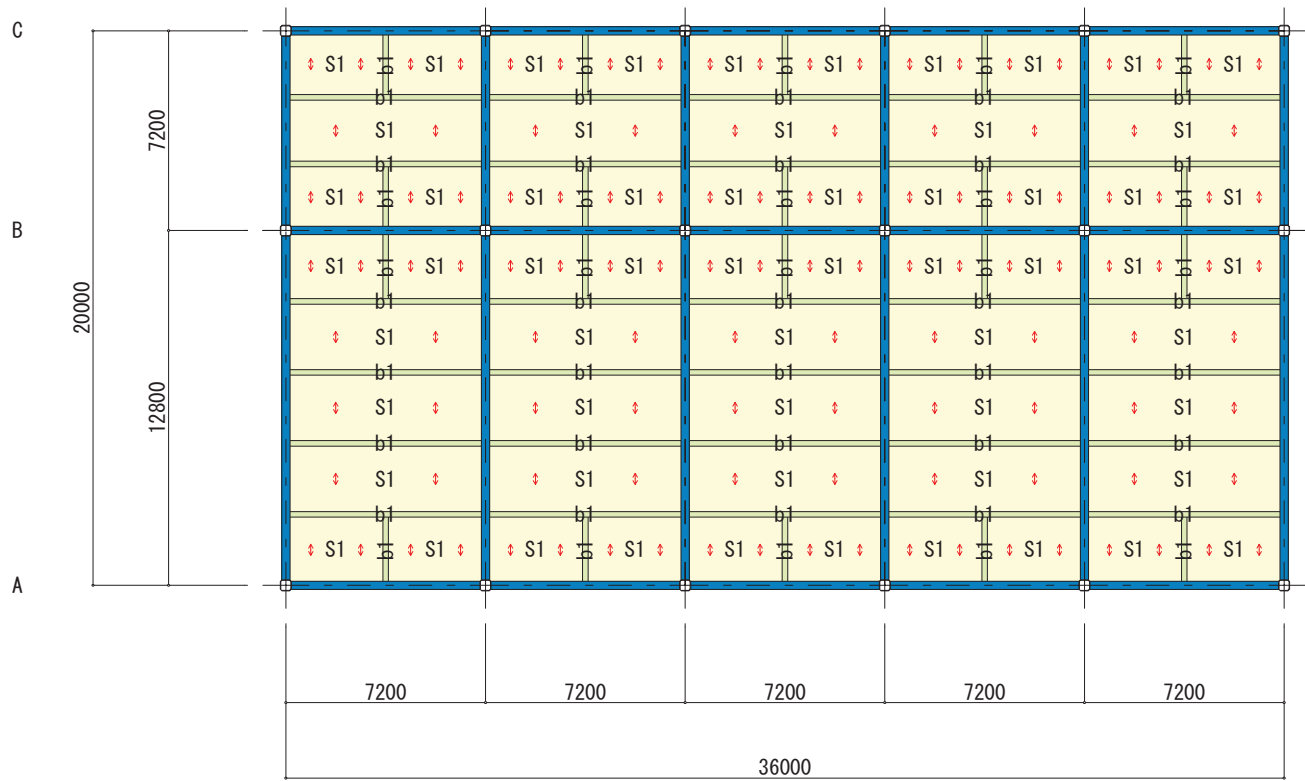


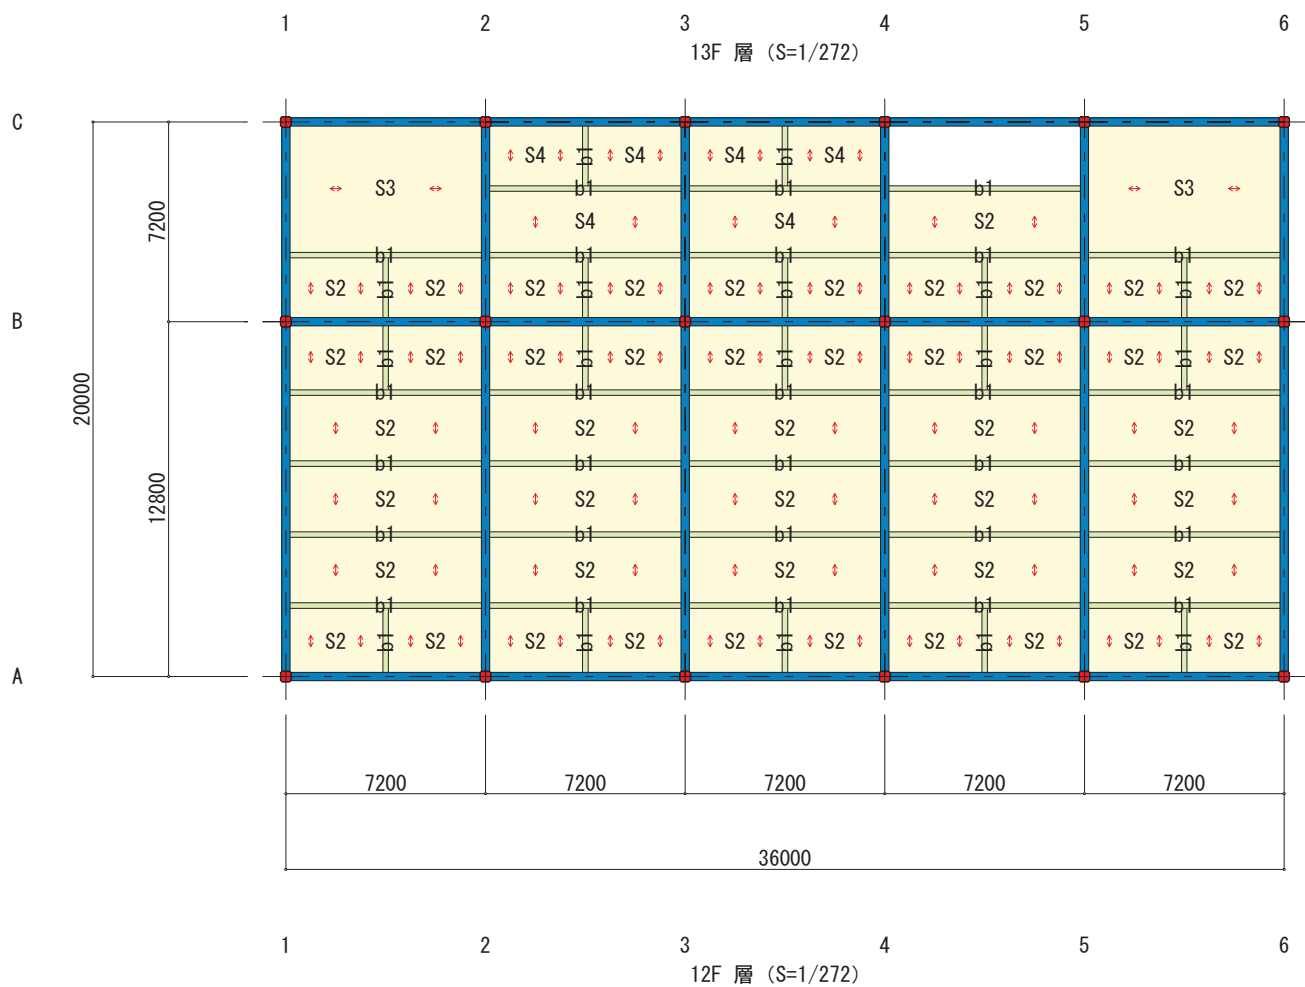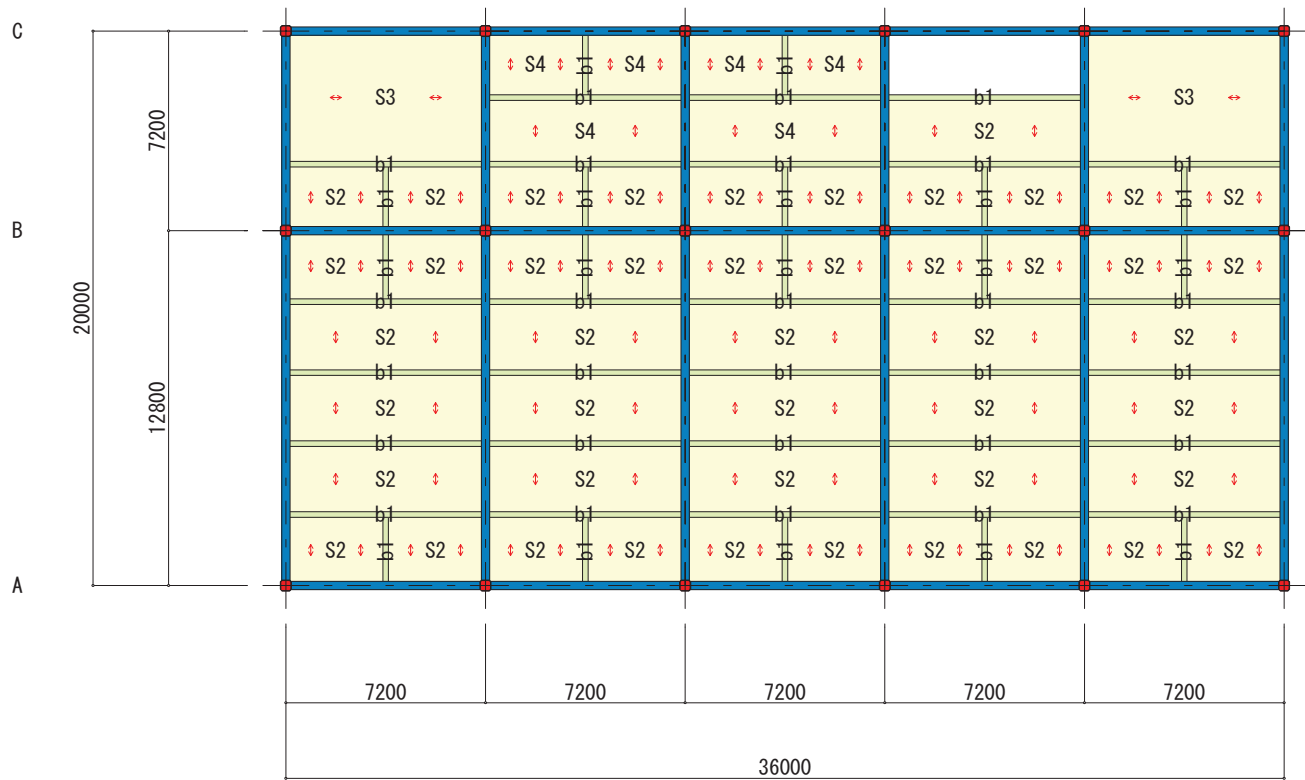

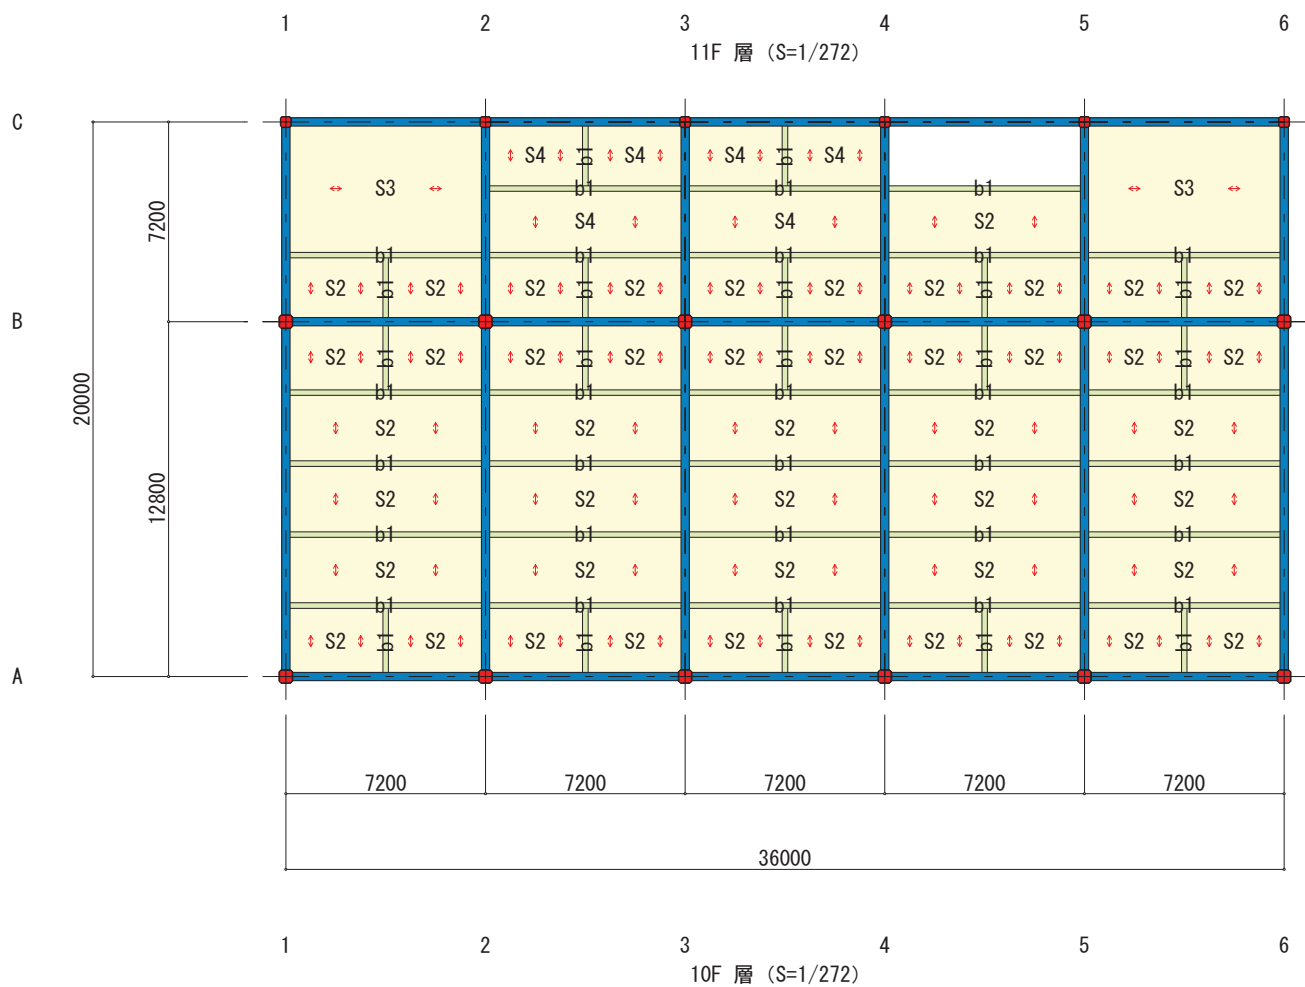
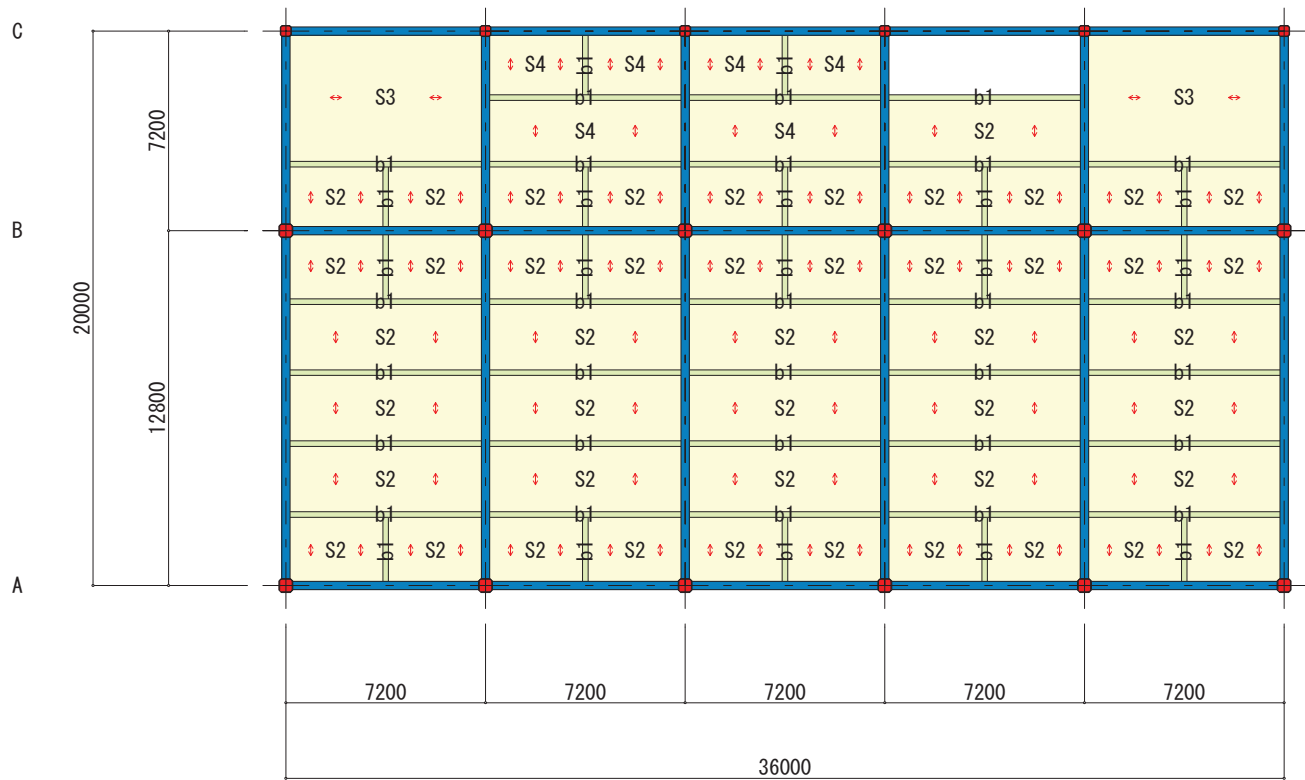



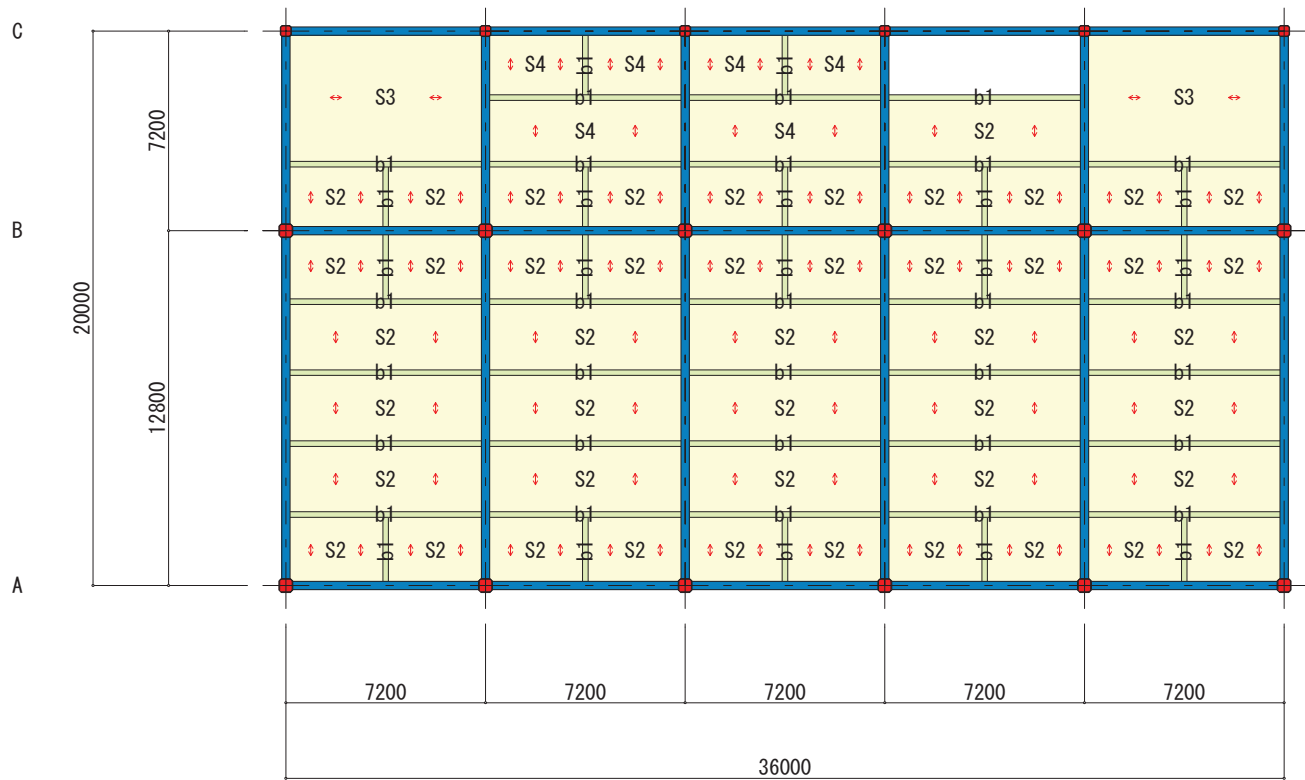




1 2 3 4 5 6
9F 層 (S=1/272)

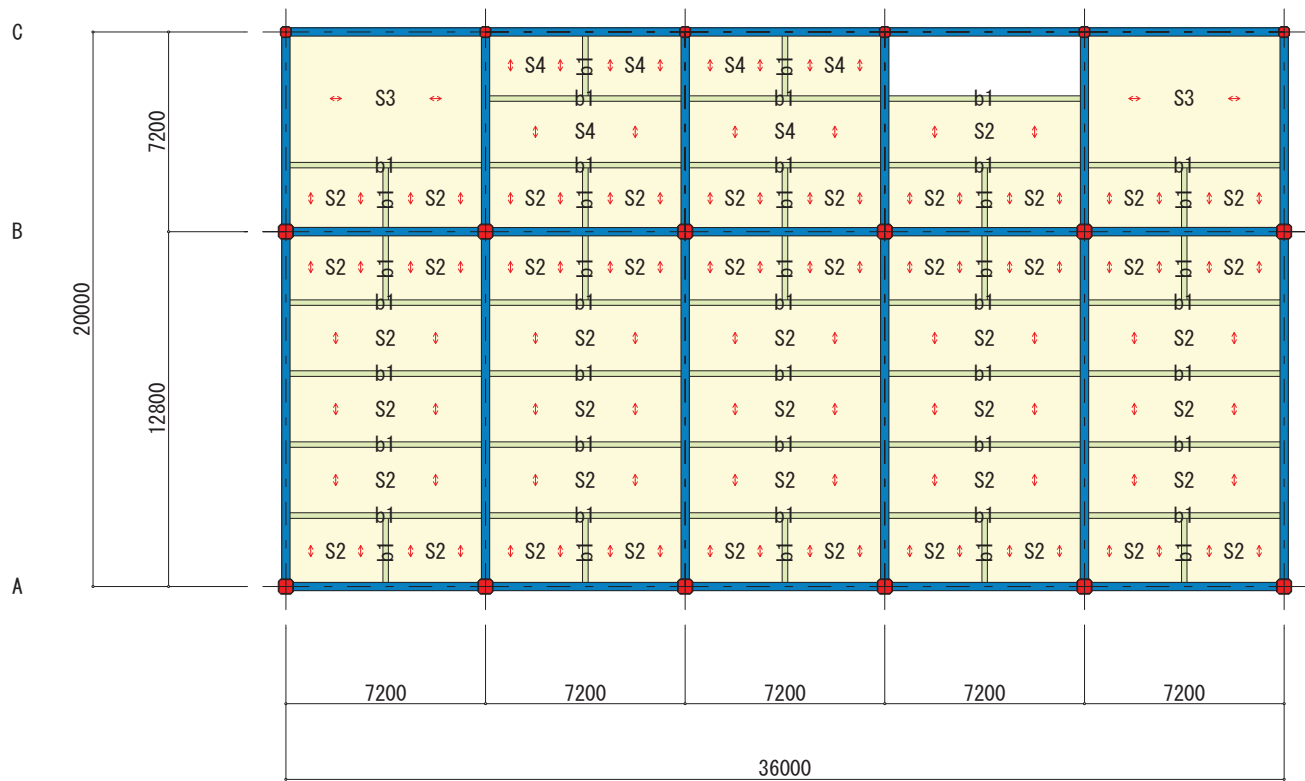


1 2 3 4 5 6
8F 層 (S=1/272)

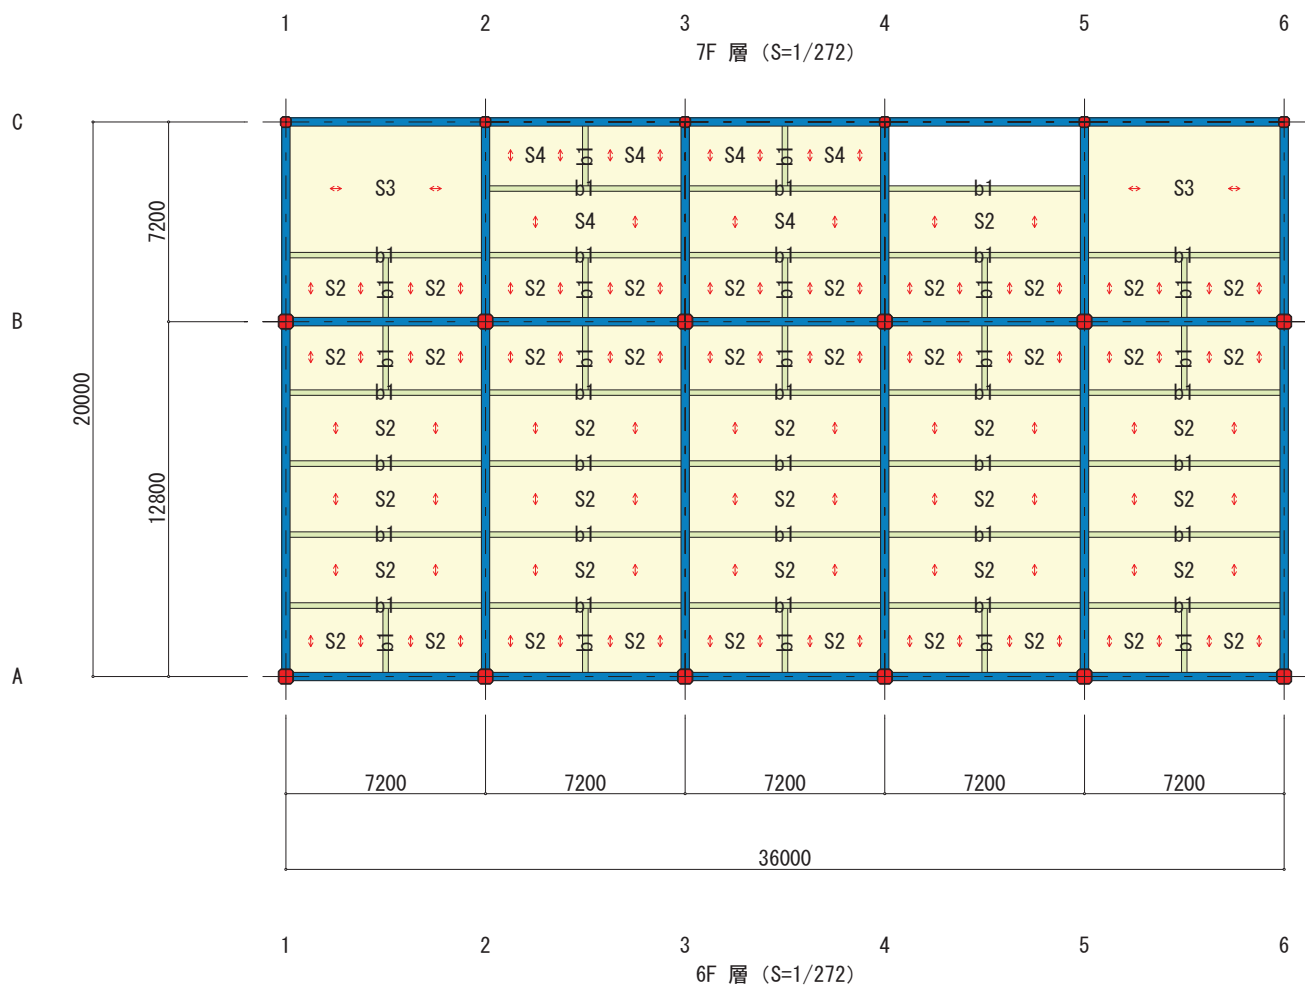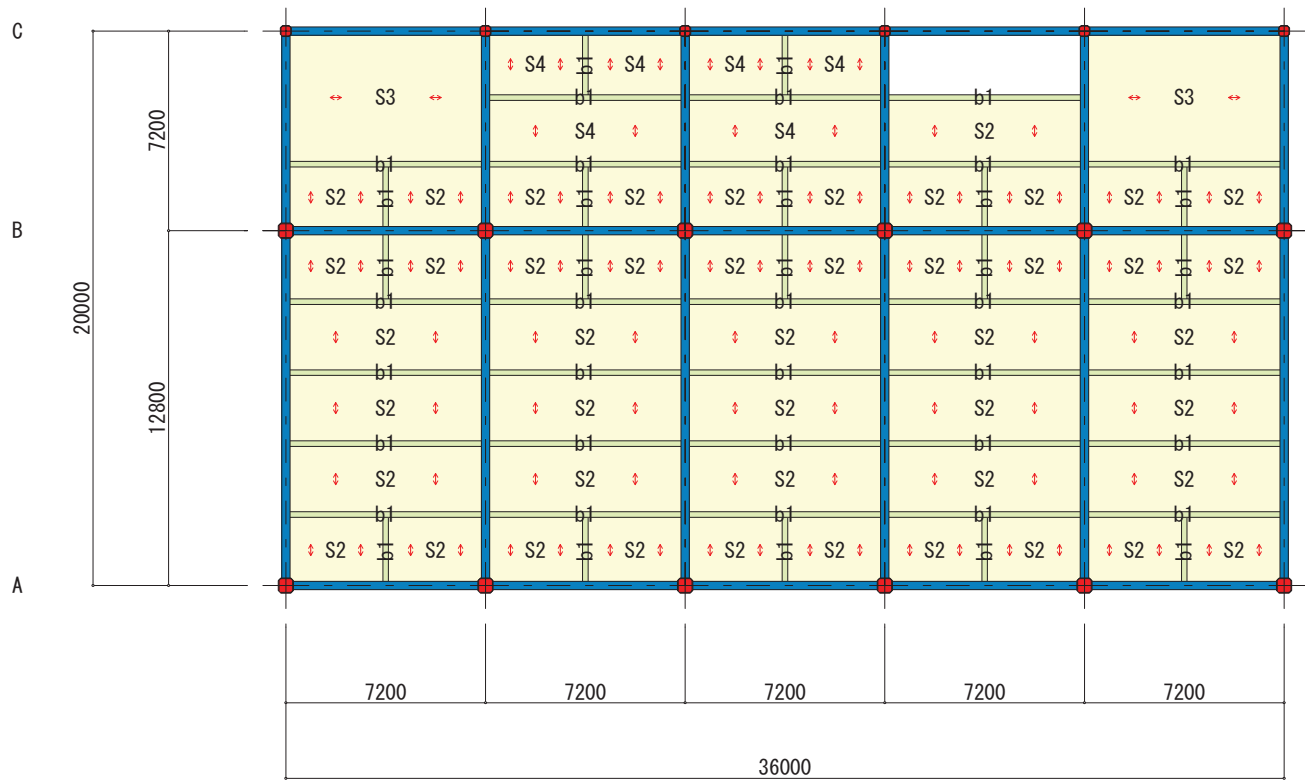

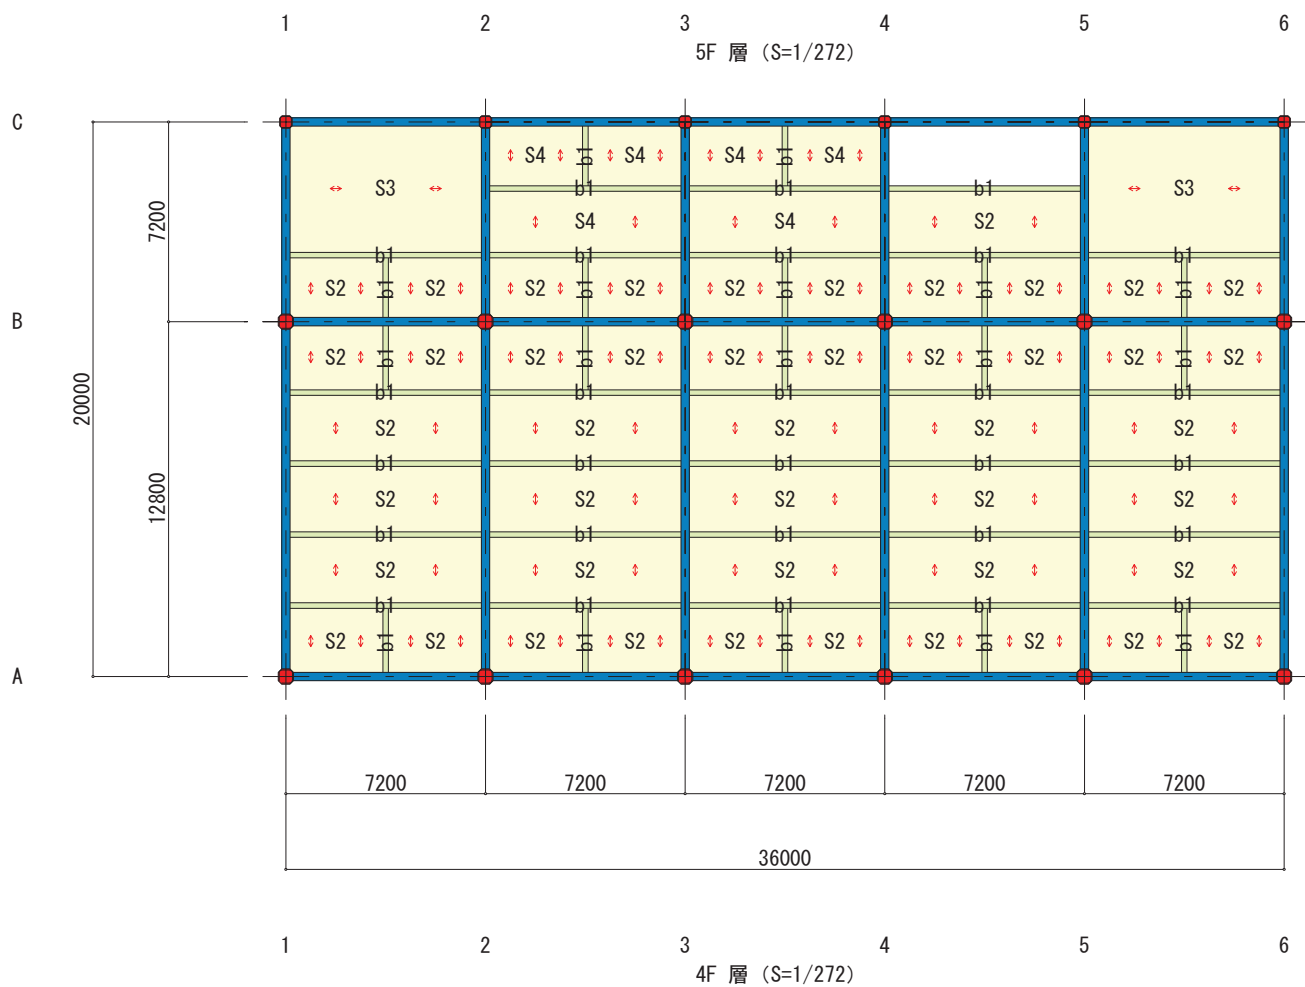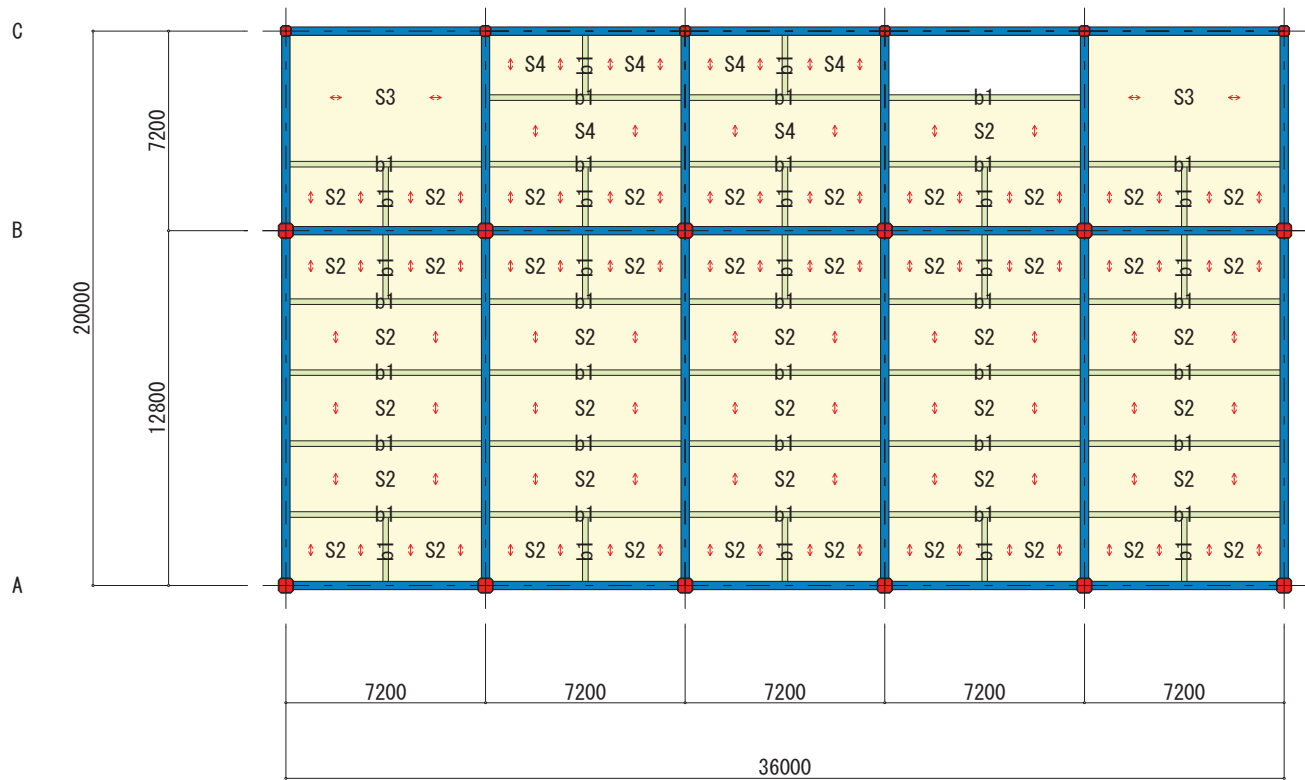


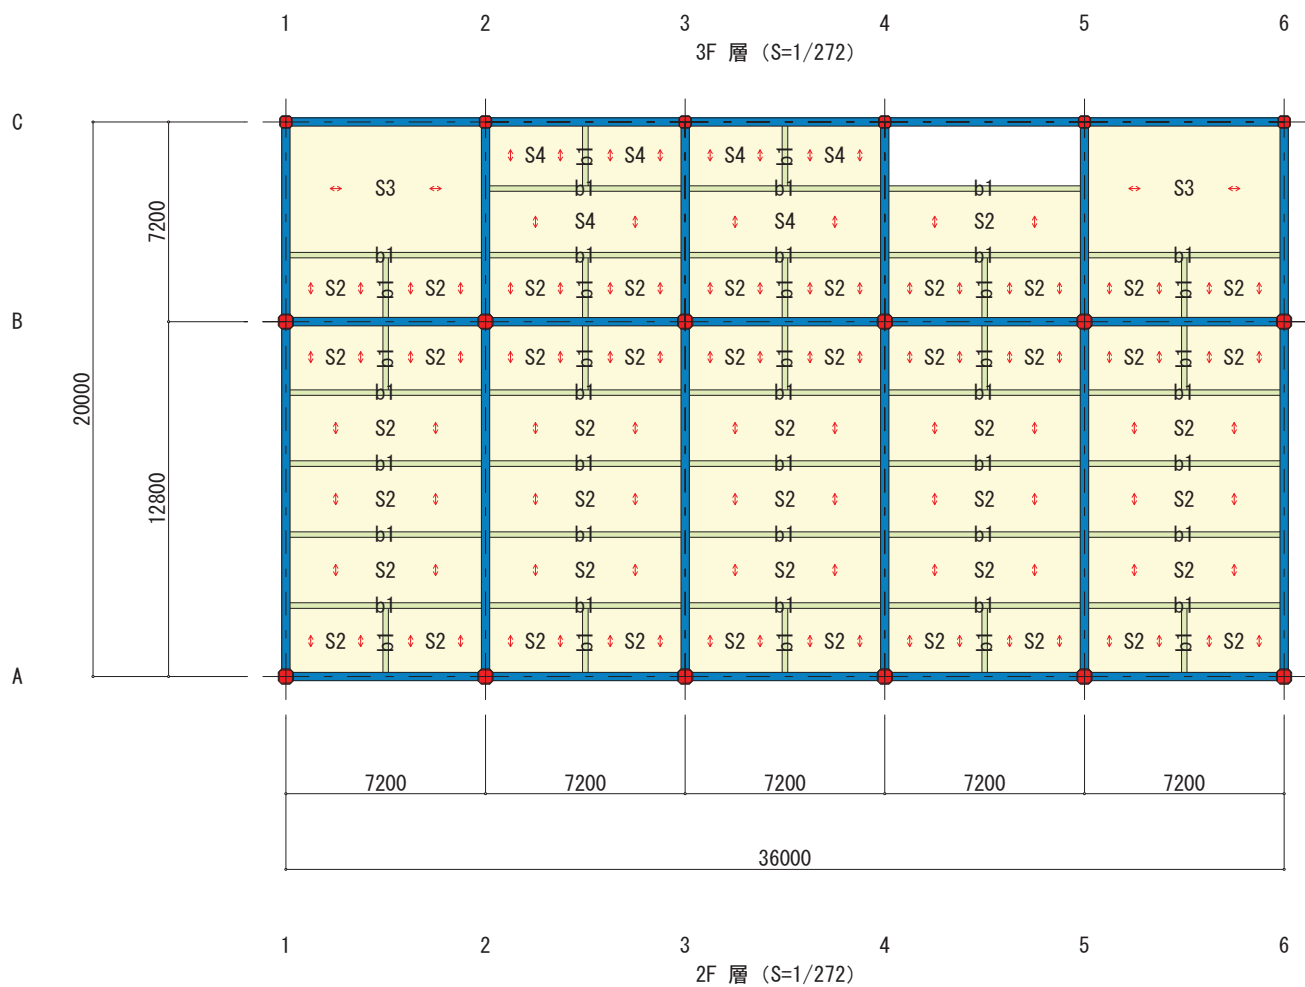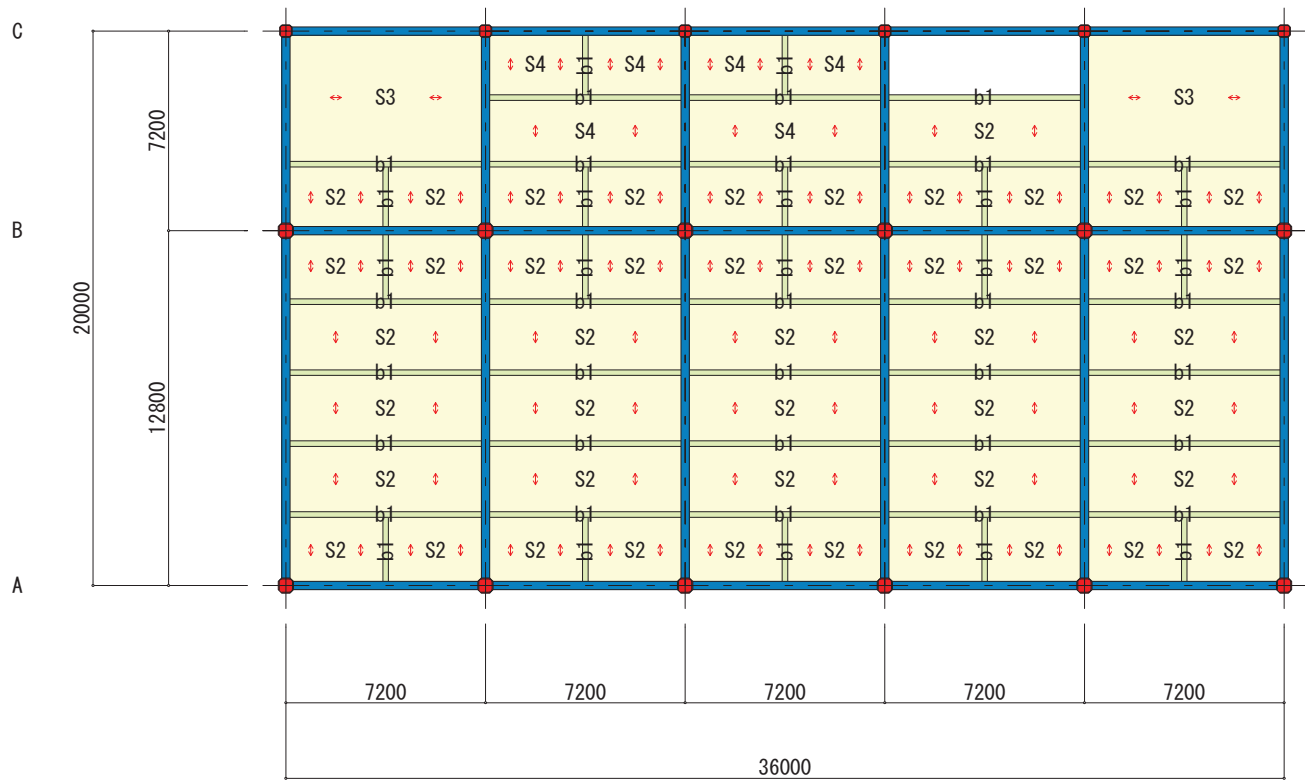


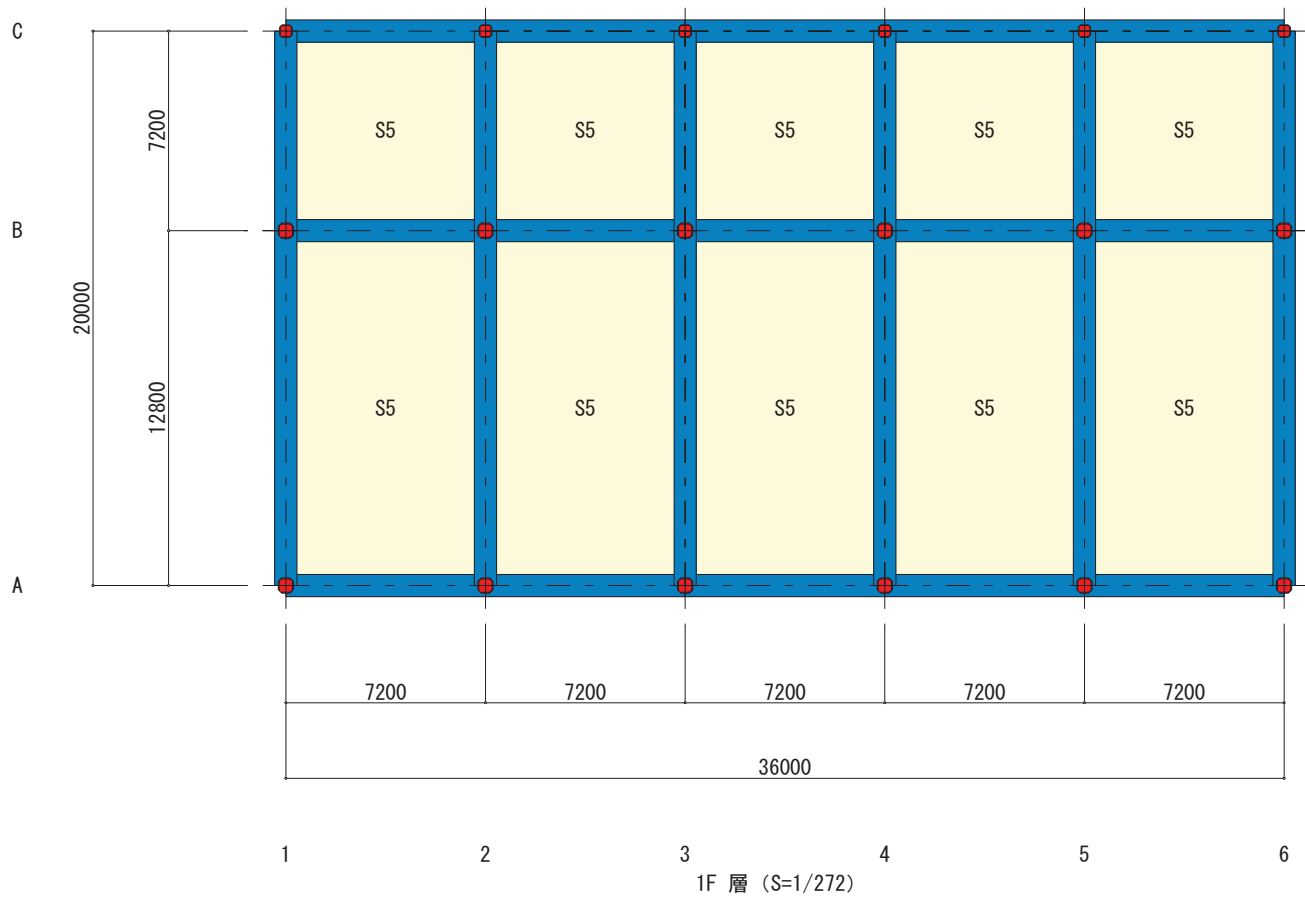



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

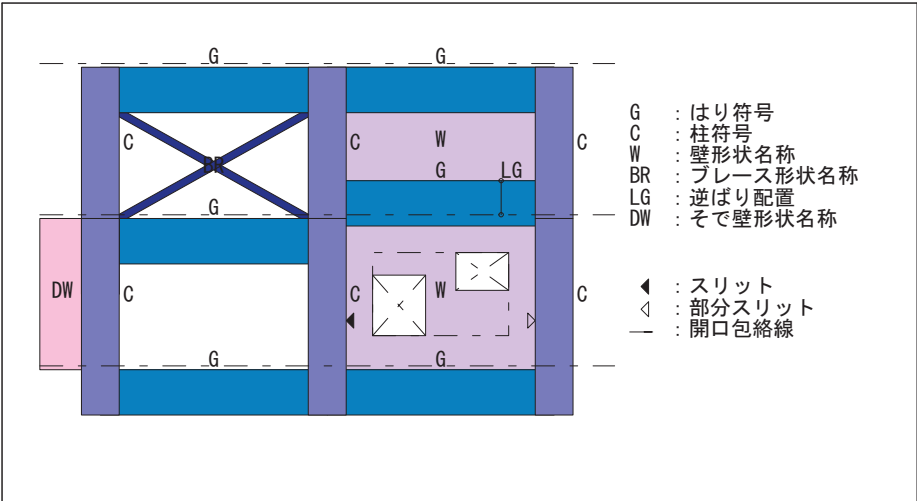


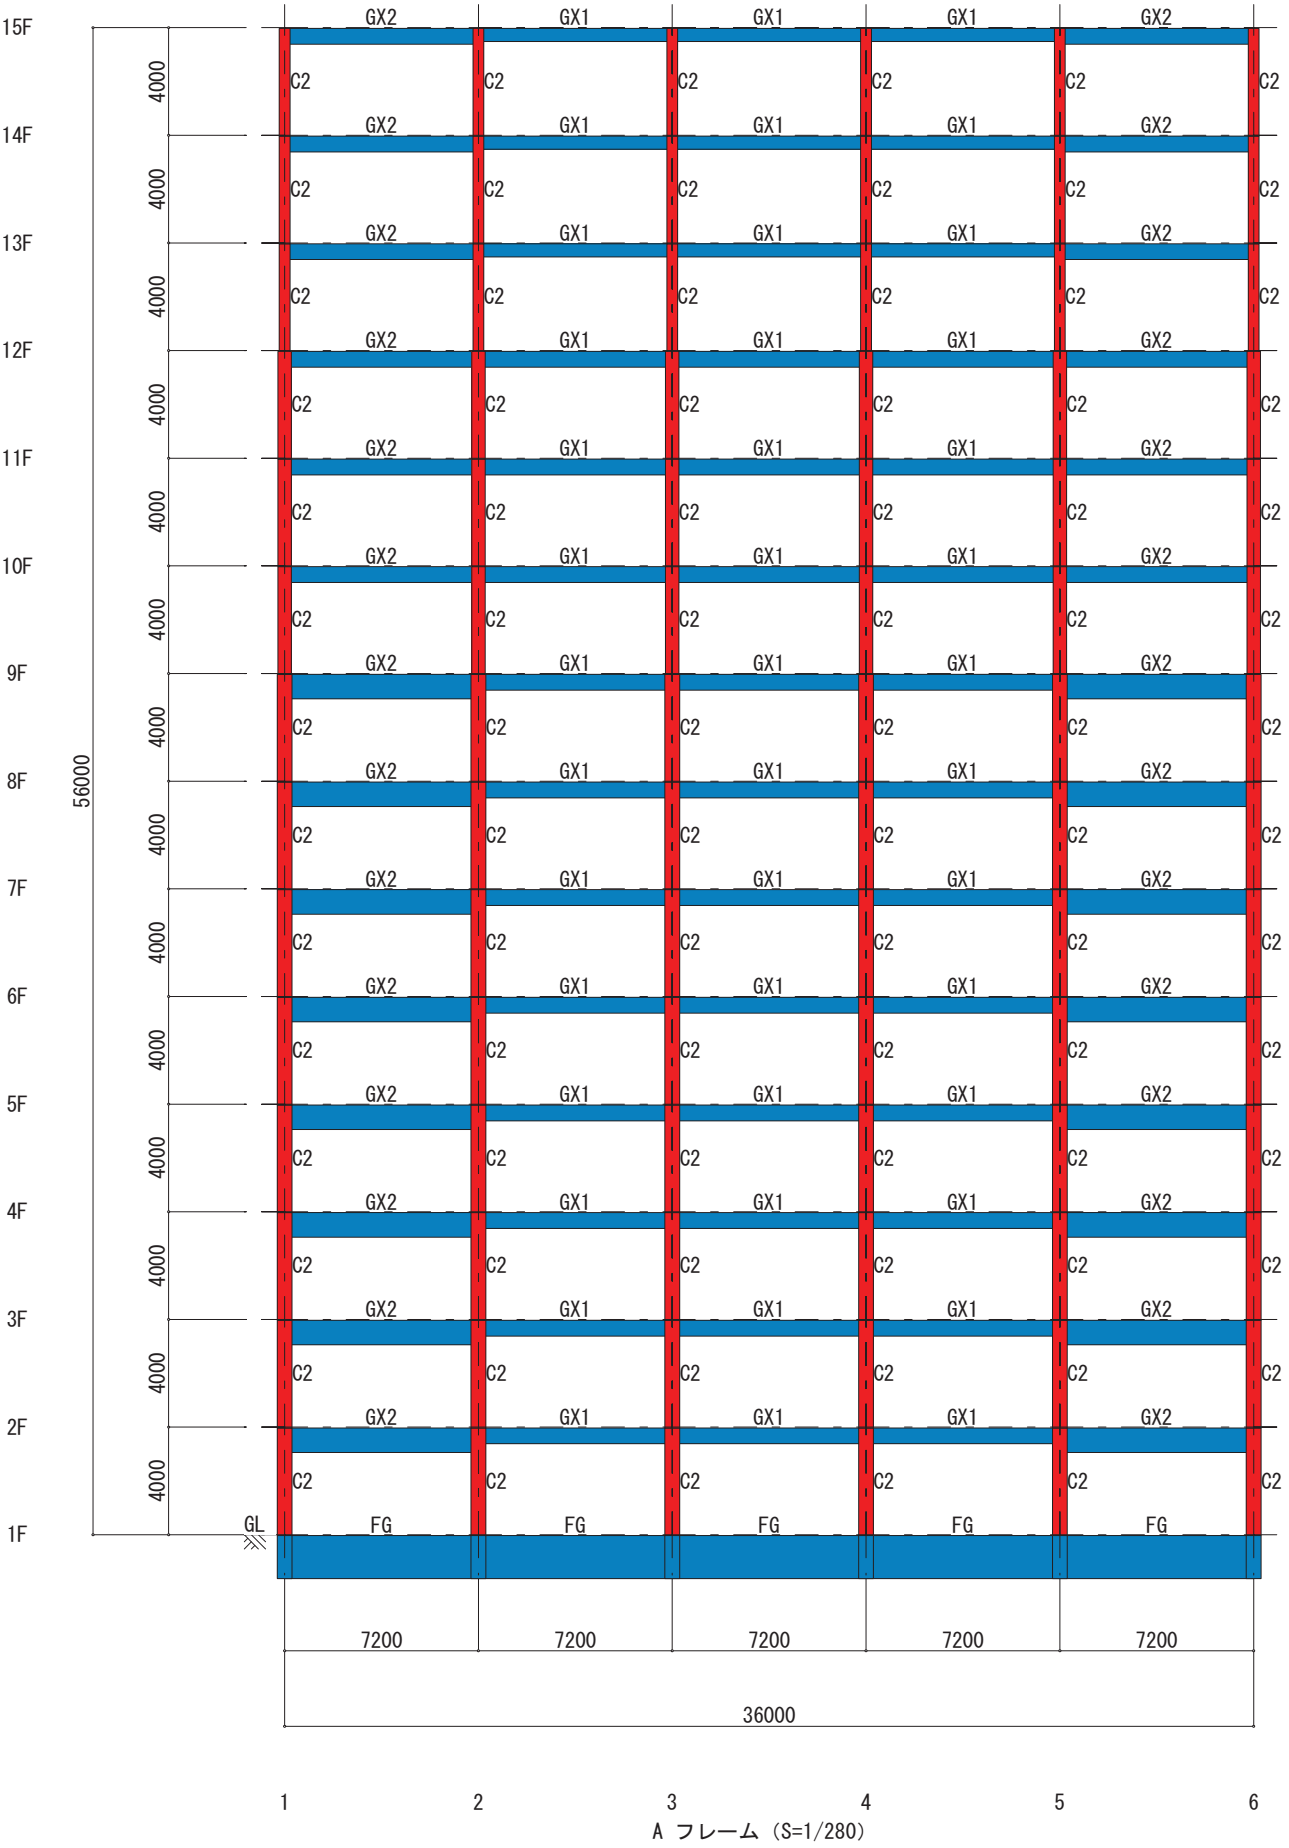


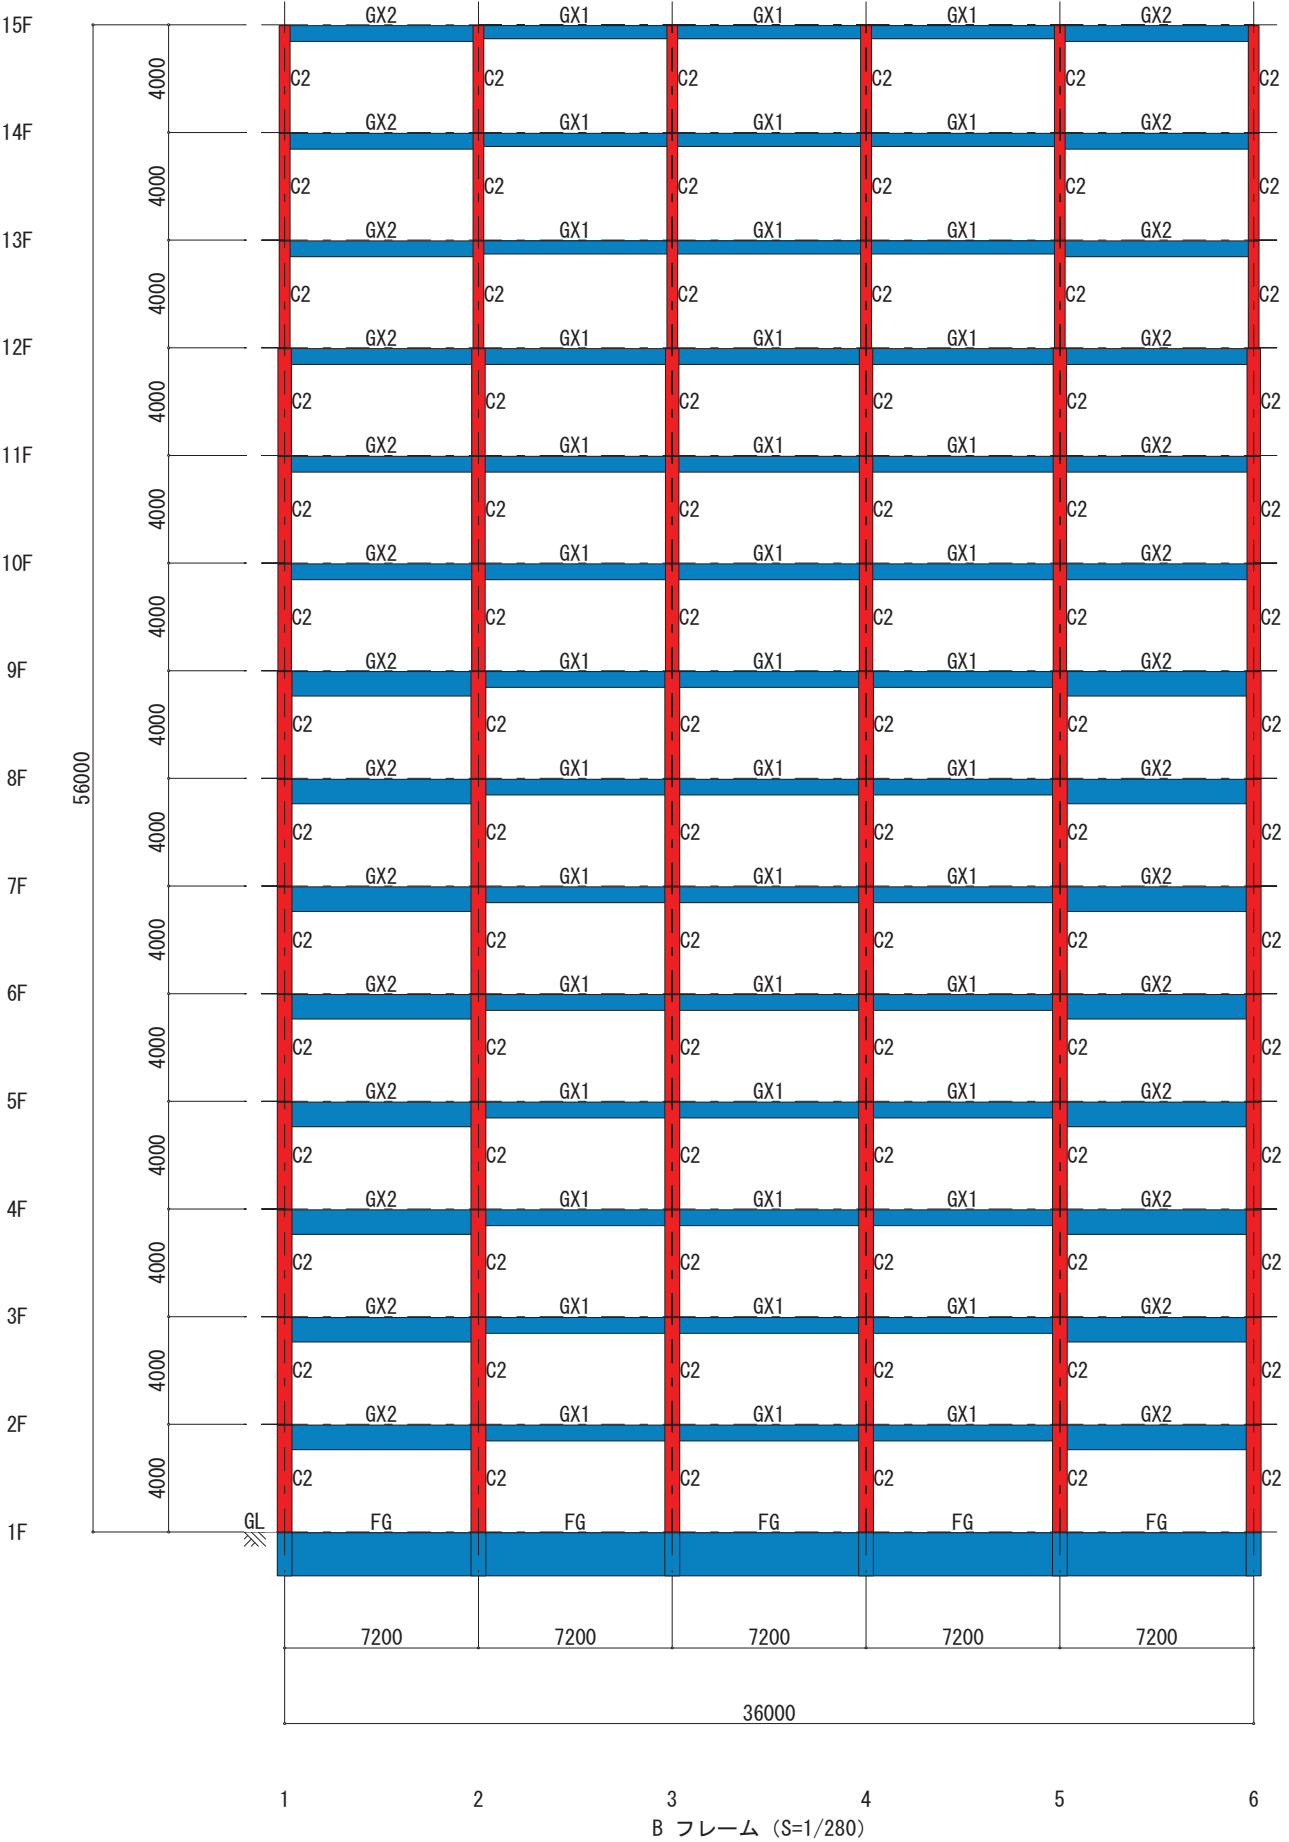


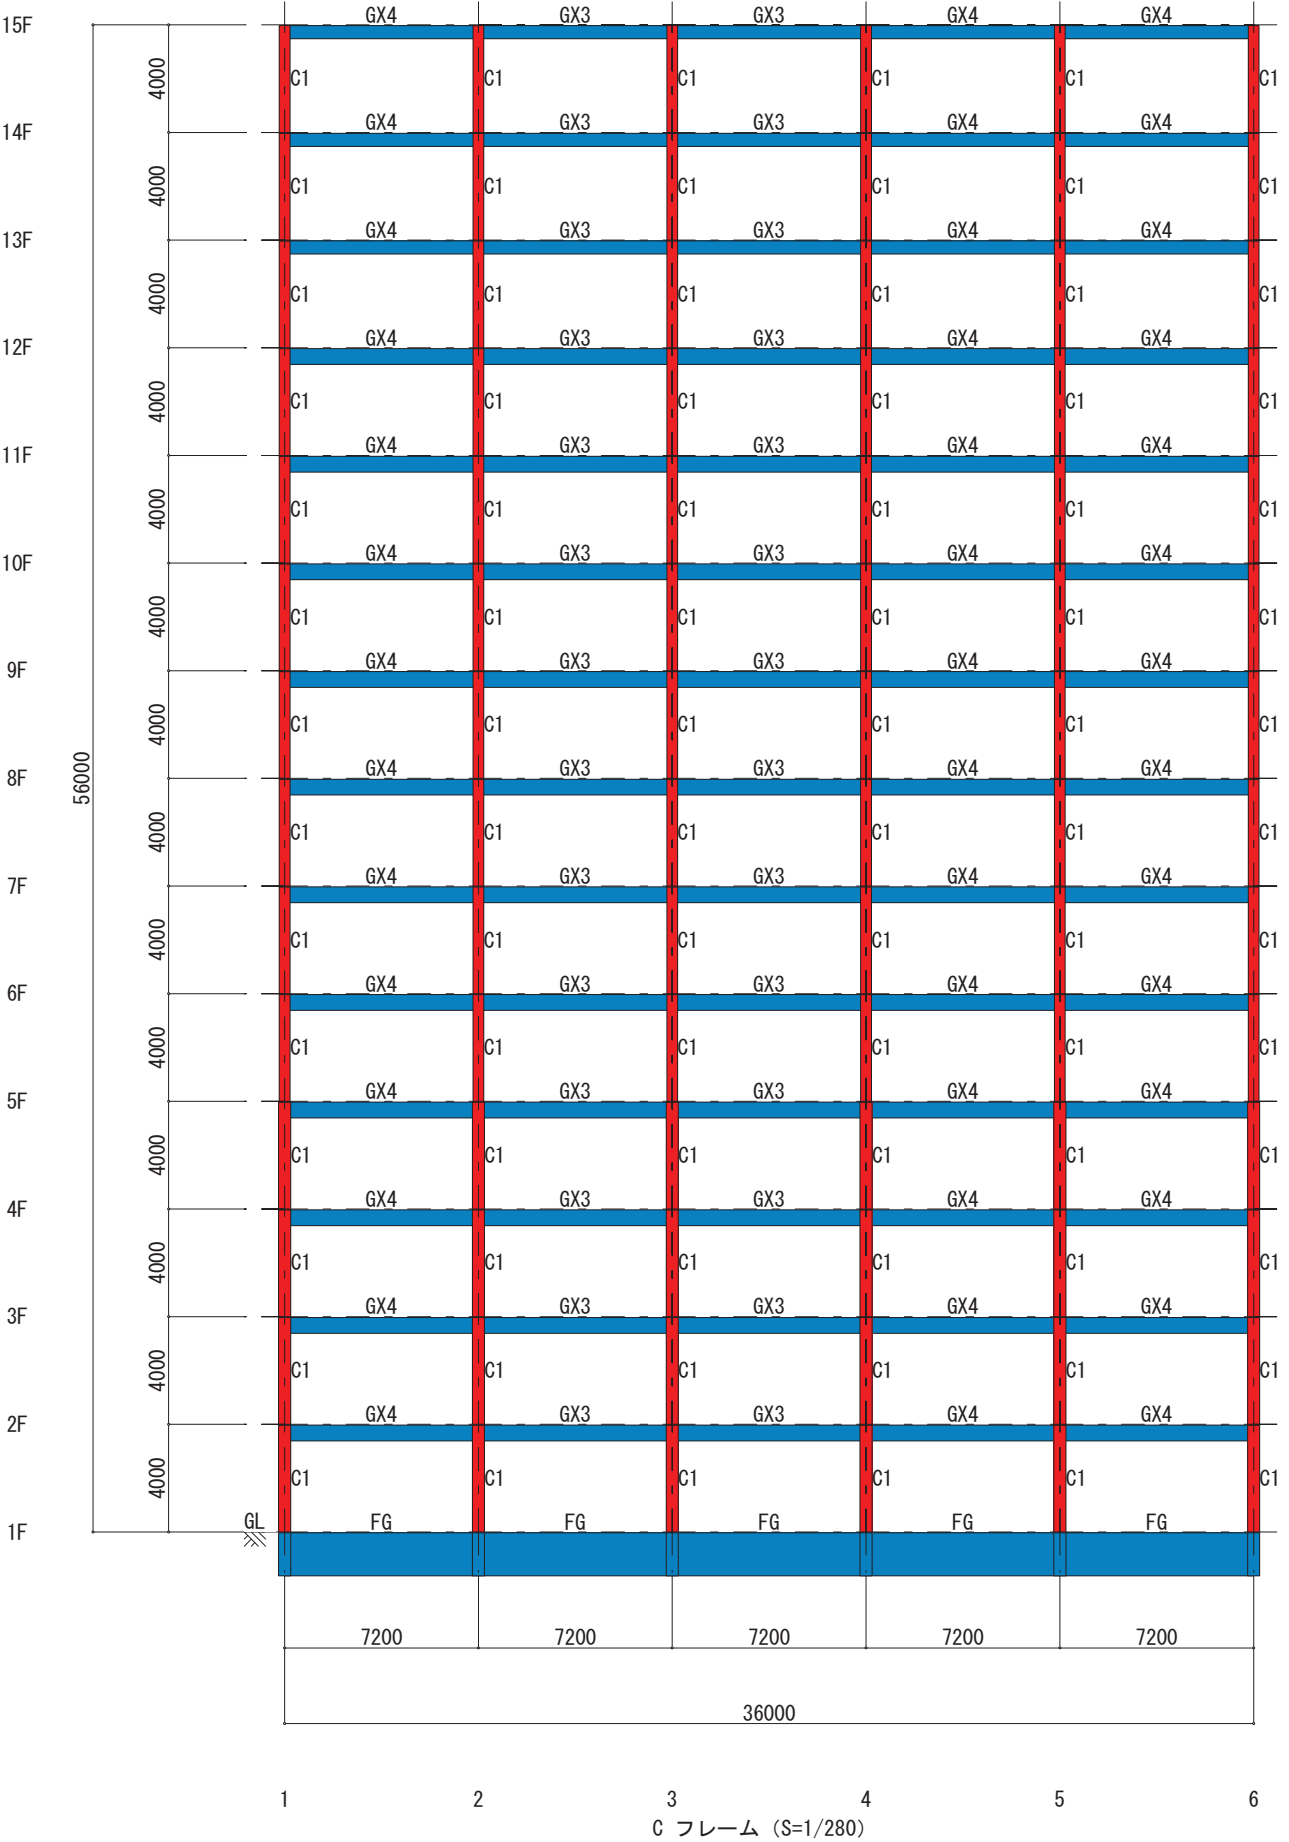


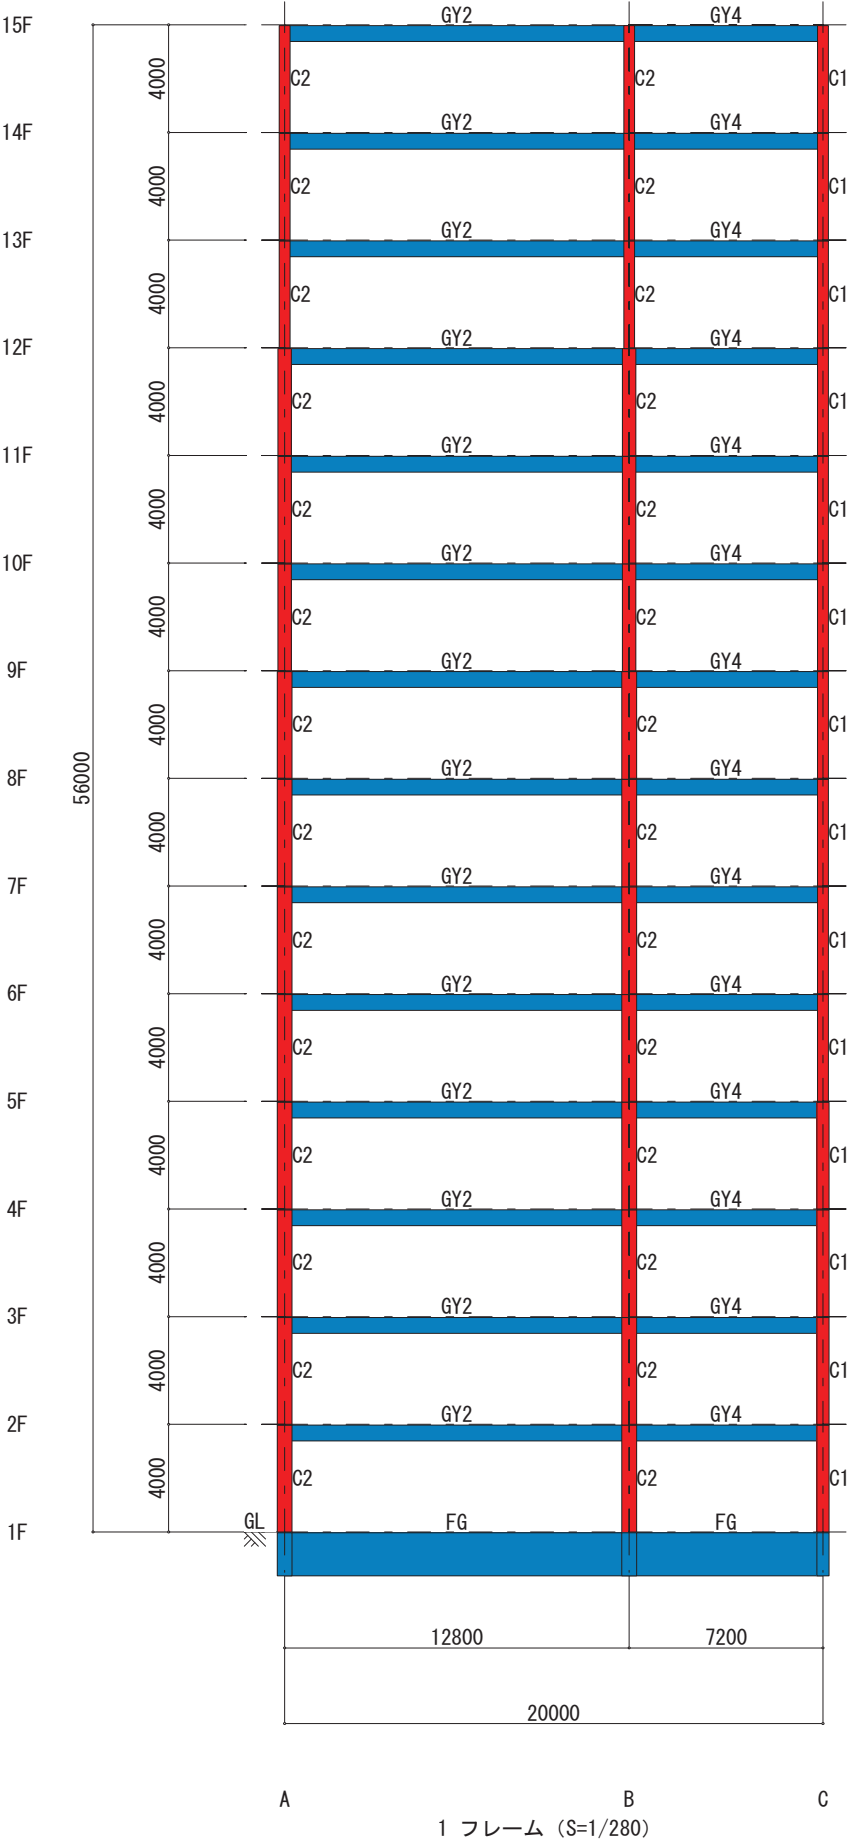


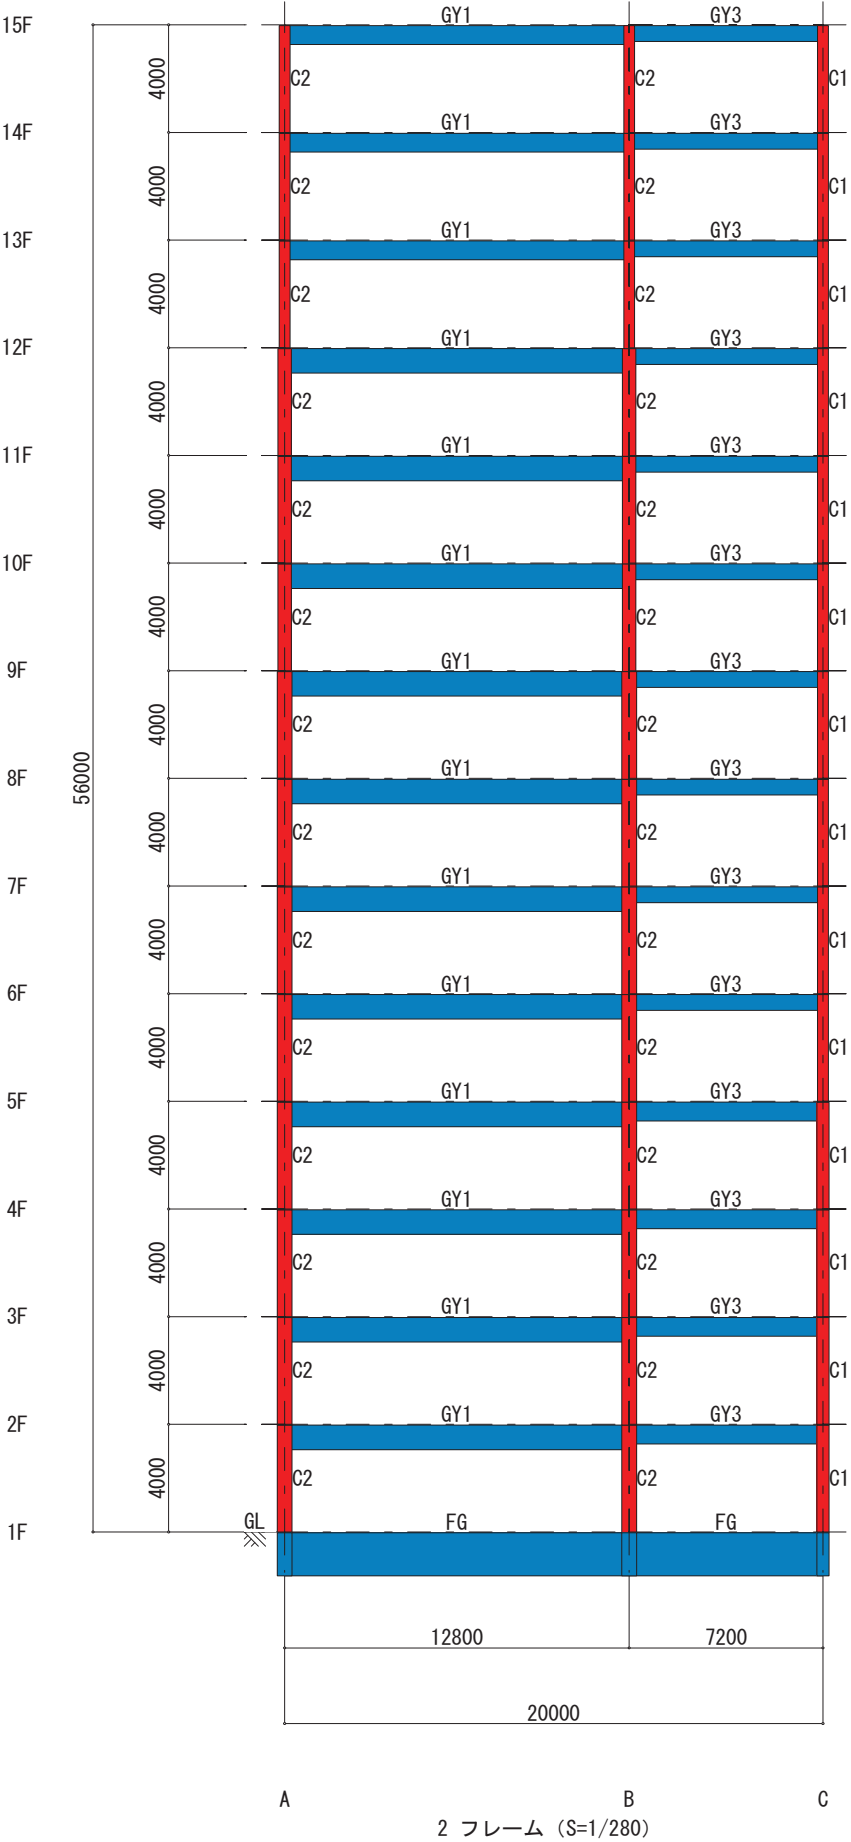

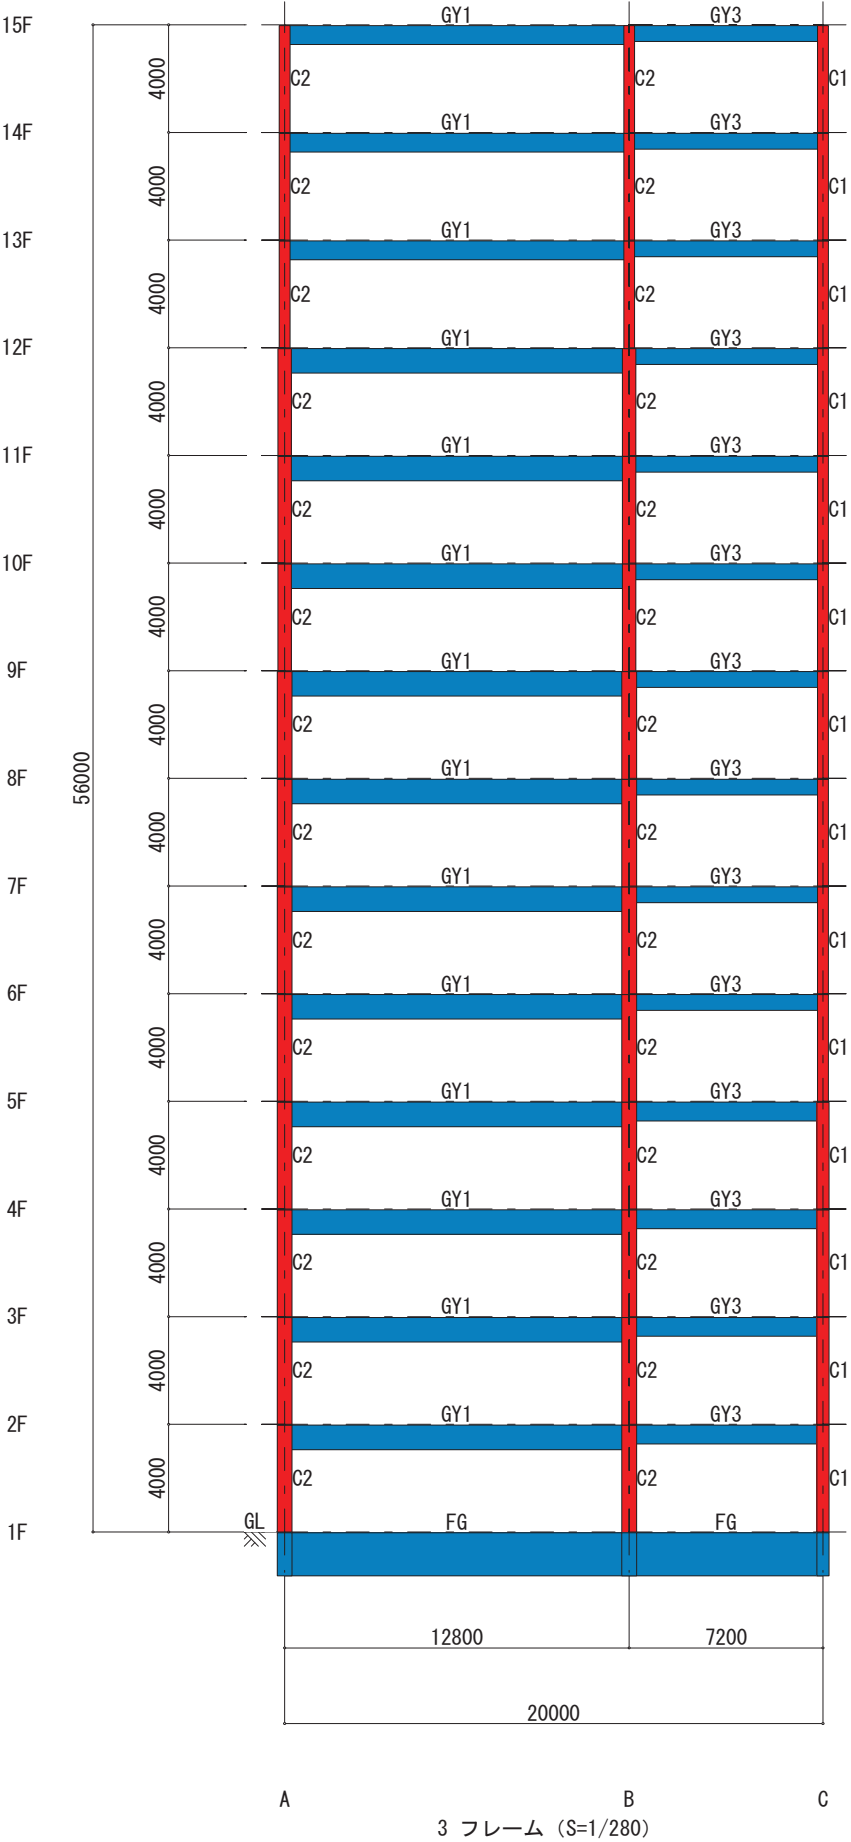

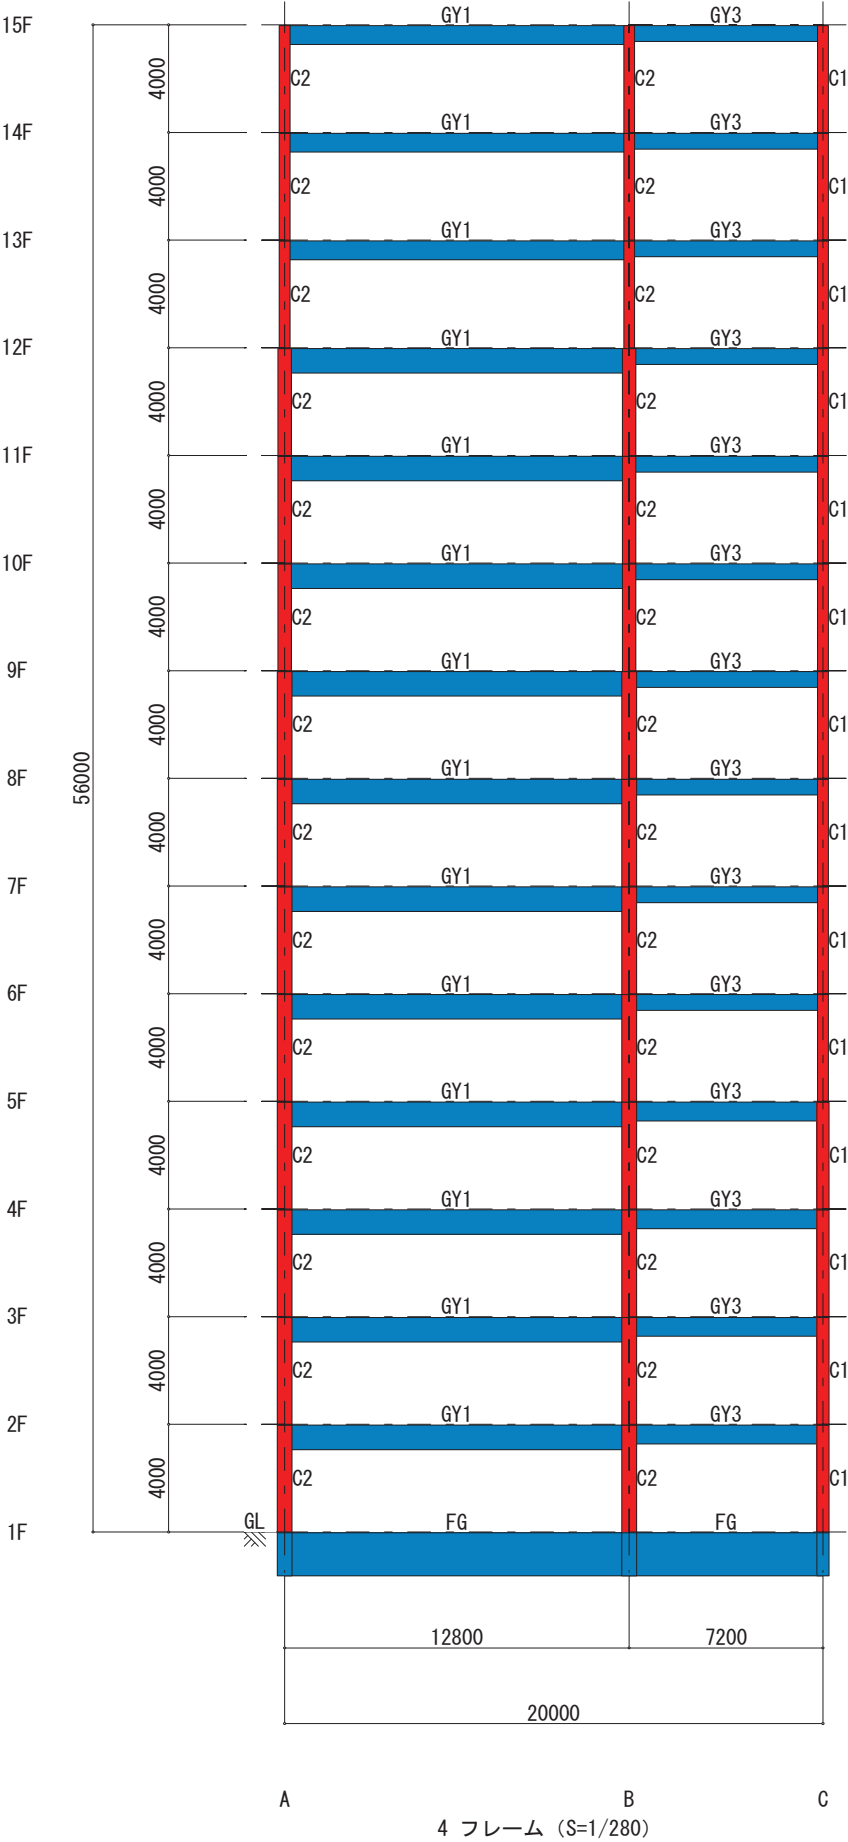

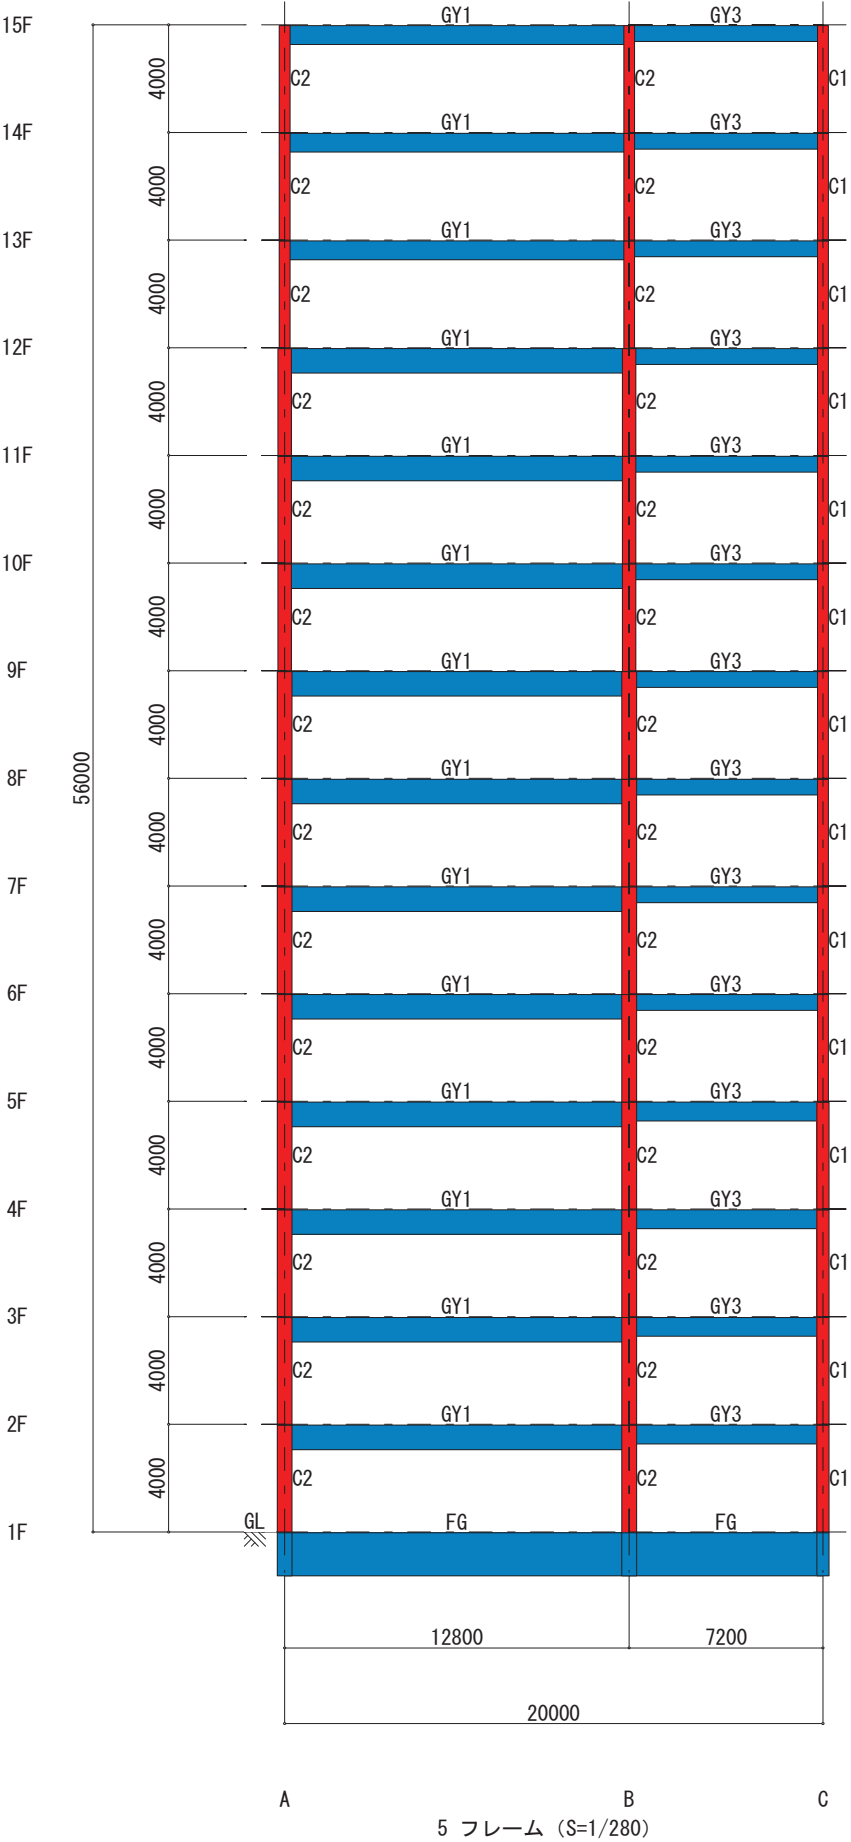


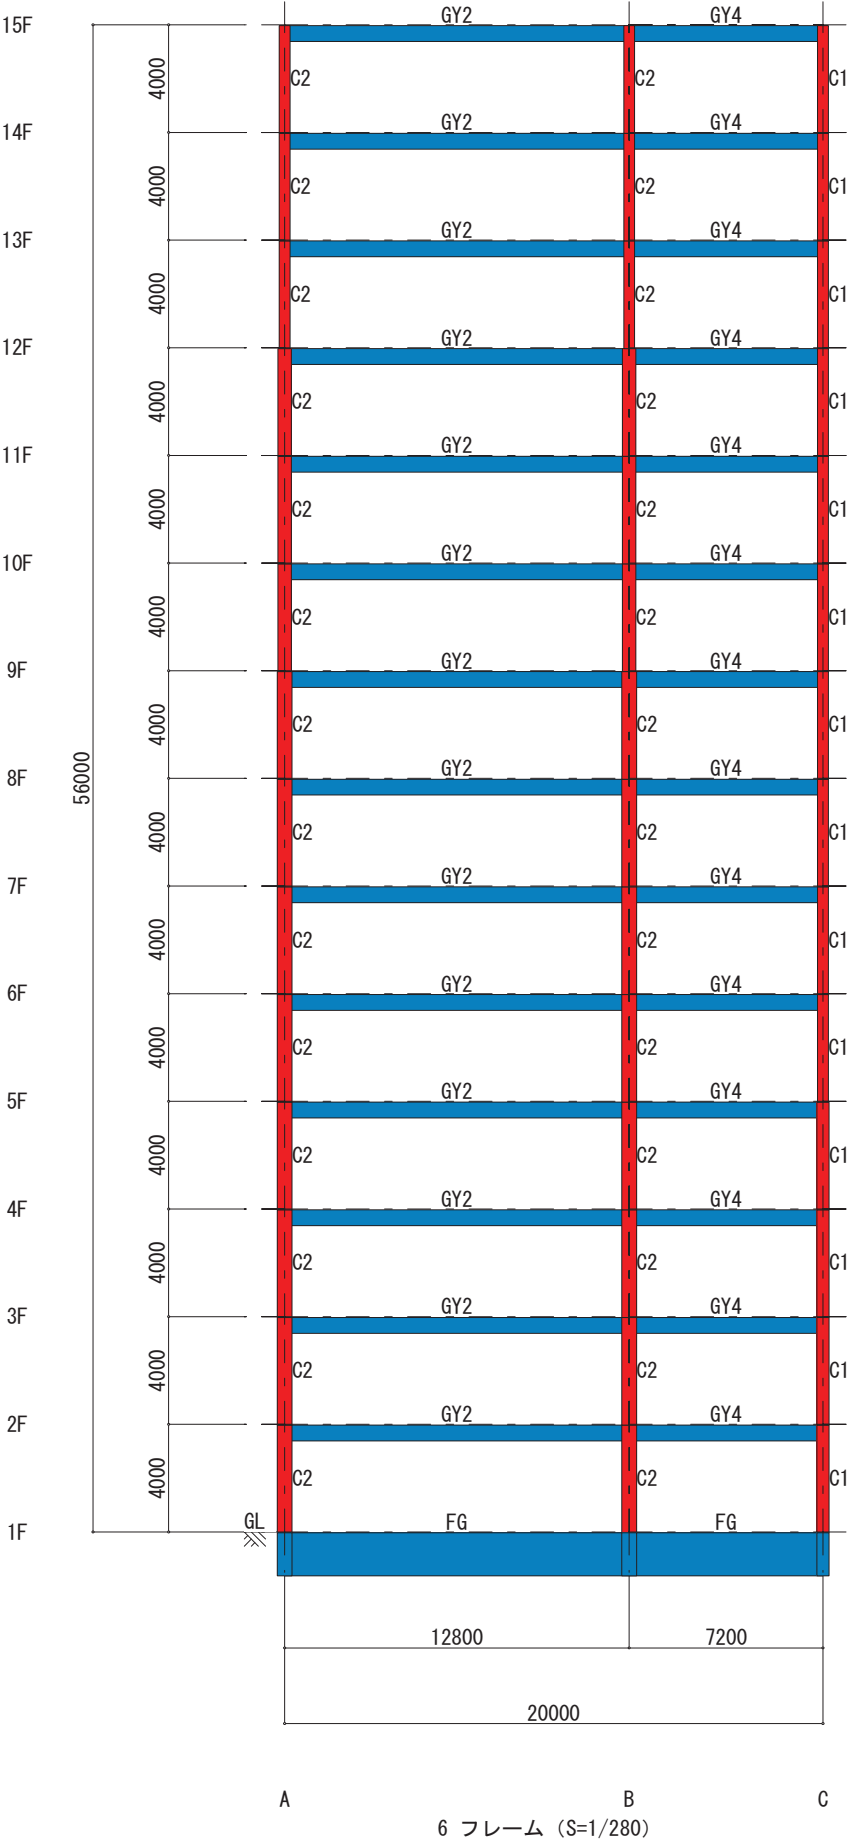

I-1.4部材

I-1.4.1はり

a)鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	6-D32
	2段筋	6-D32
下端筋	2段筋	6-D32
	1段筋	6-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b)鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-450x450x25 (87.5)	角鋼-400x400x25 (87.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x36 (126)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-500x500x25 (87.5)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256.0	b1
			S2	256.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-15F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

- a) 層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラフ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

- a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
13F-15F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-12F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-15F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ヤング係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ポアソン比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm2)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm2)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm2)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm2)

種 別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SN490	$t \leq 40$	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	$40 < t$		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t ≤ 40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40 < t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]

[2 : 490ニュートン級炭素鋼]

[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]

[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	$t \leq 40$	235	156.66	235.00
	$40 < t$	215	143.33	215.00
SN400	$t \leq 40$	235	156.66	235.00
	$40 < t$	215	143.33	215.00
SN490	$t \leq 40$	325	216.66	325.00
	$40 < t$	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m²)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		被覆なし					
		形式1と同じ							
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
15F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
14F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）



地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向			
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Y方向	
1次固有周期(秒)	T = 1.680		Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.571		T = 1.680	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.114		Rt = 0.571	
			Ci = 0.114	



I-3. 8特殊荷重



I-3. 8. 1 特殊荷重配置図



- : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- : 特殊スラブ荷重
- : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小はり荷重



・特殊スラブ荷重・特殊小ばり荷重・追加重量・特殊節点荷重

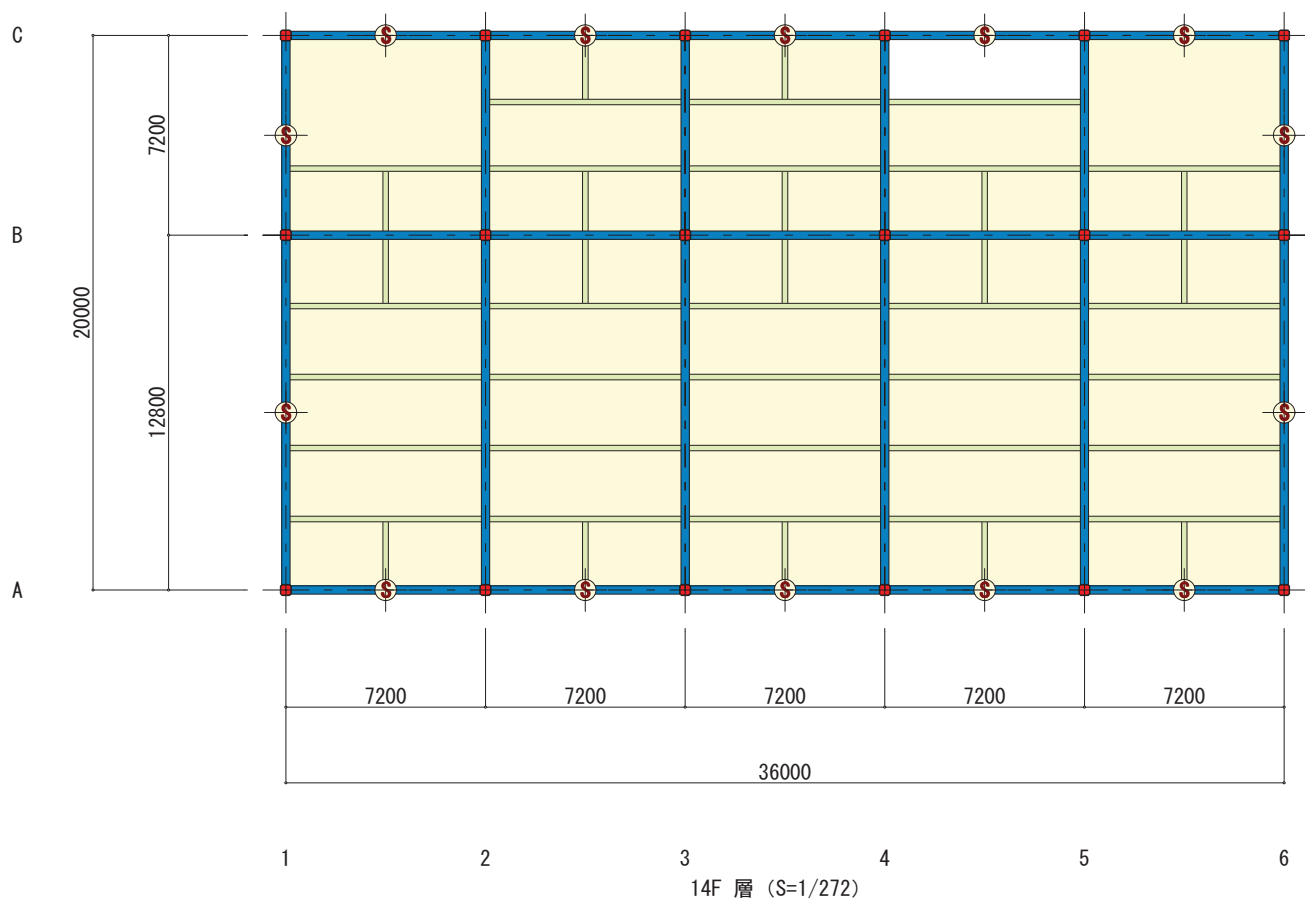
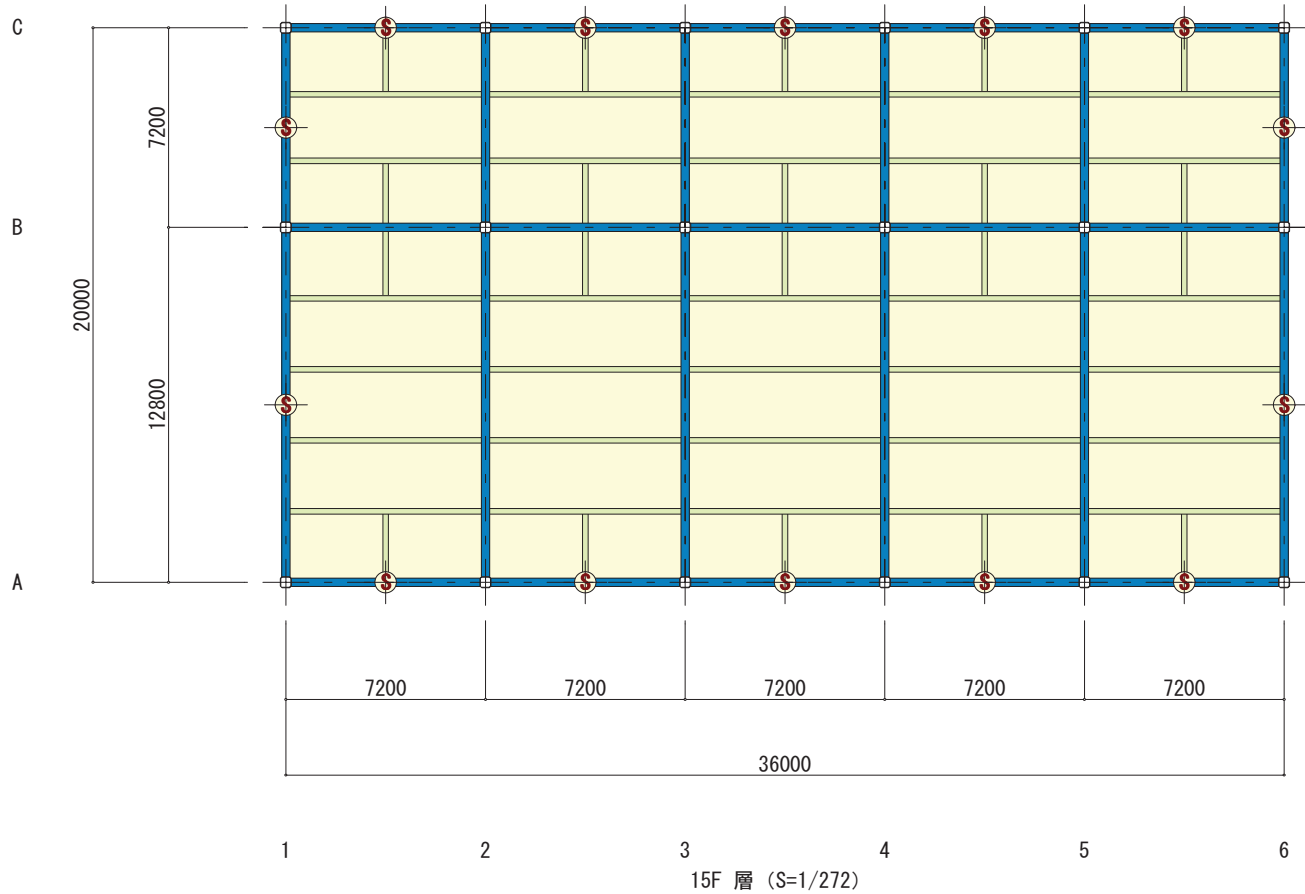


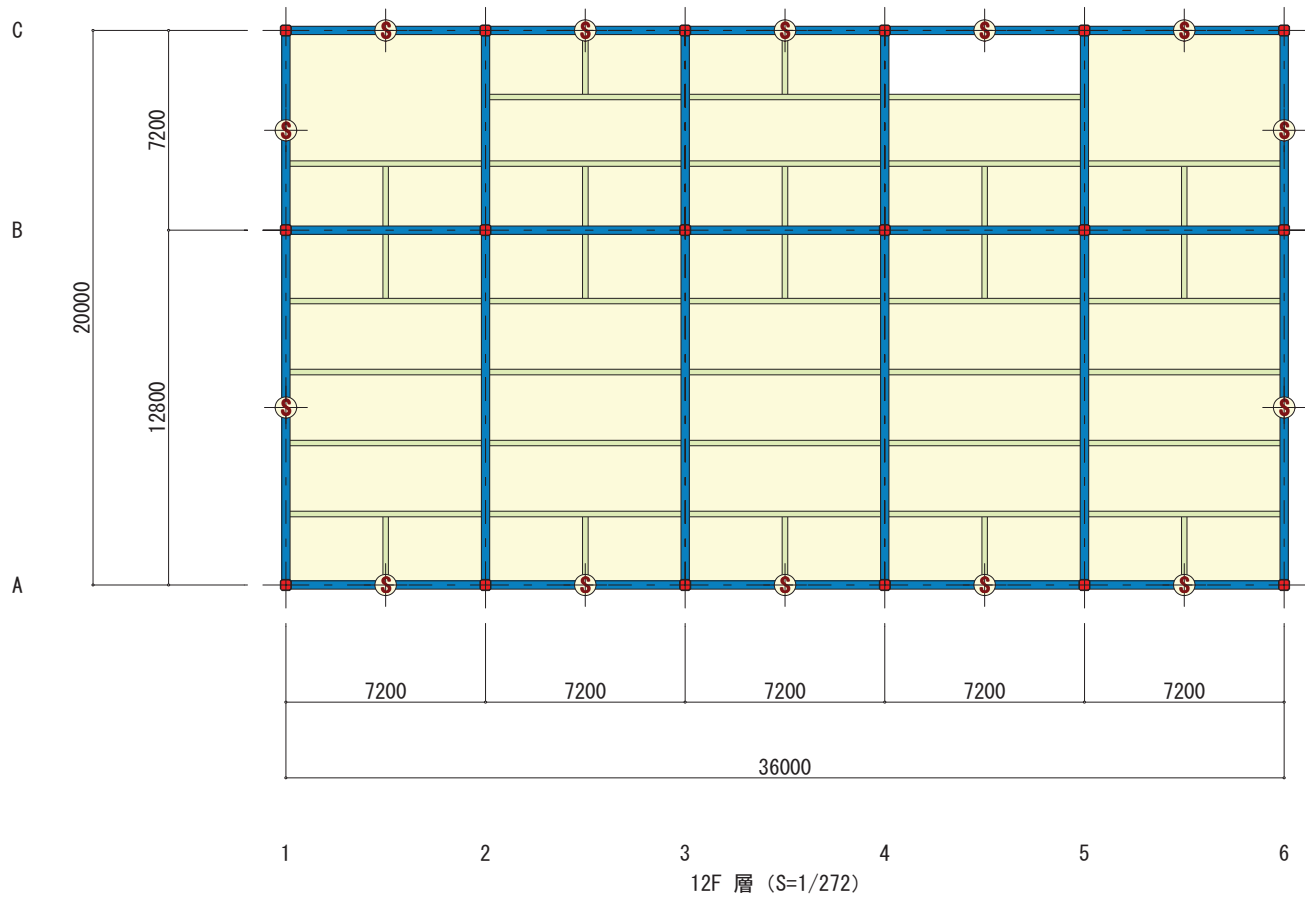
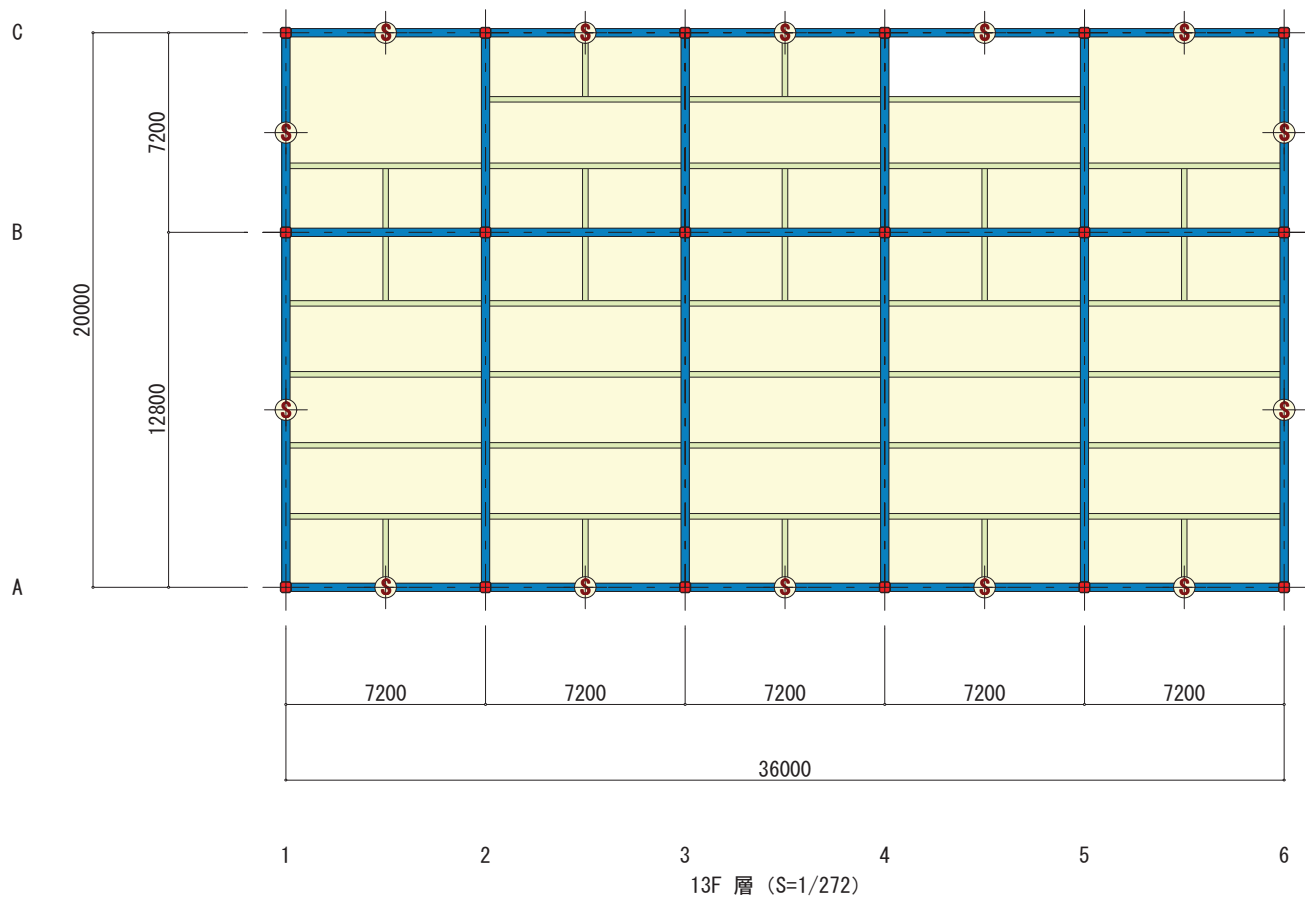


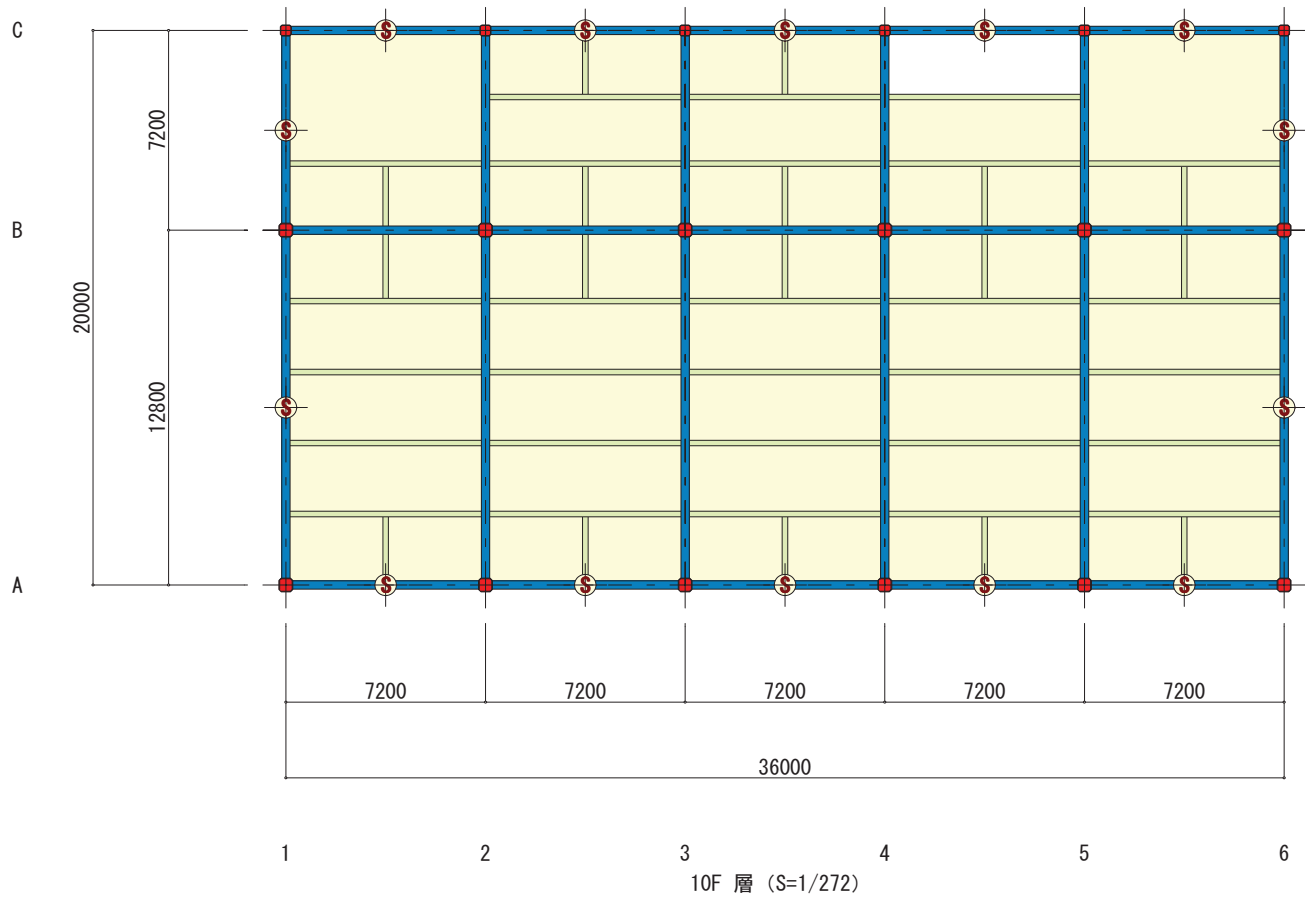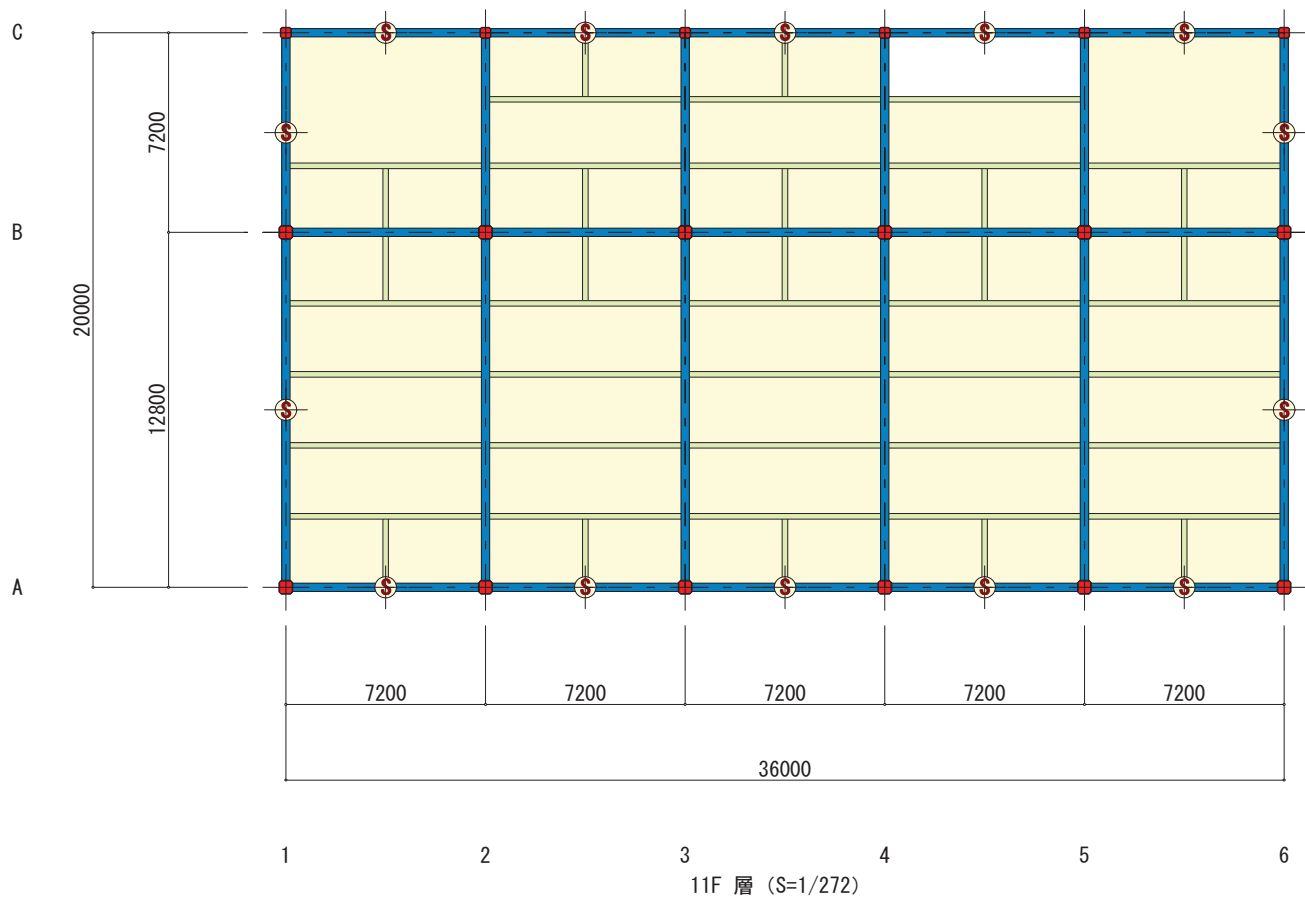


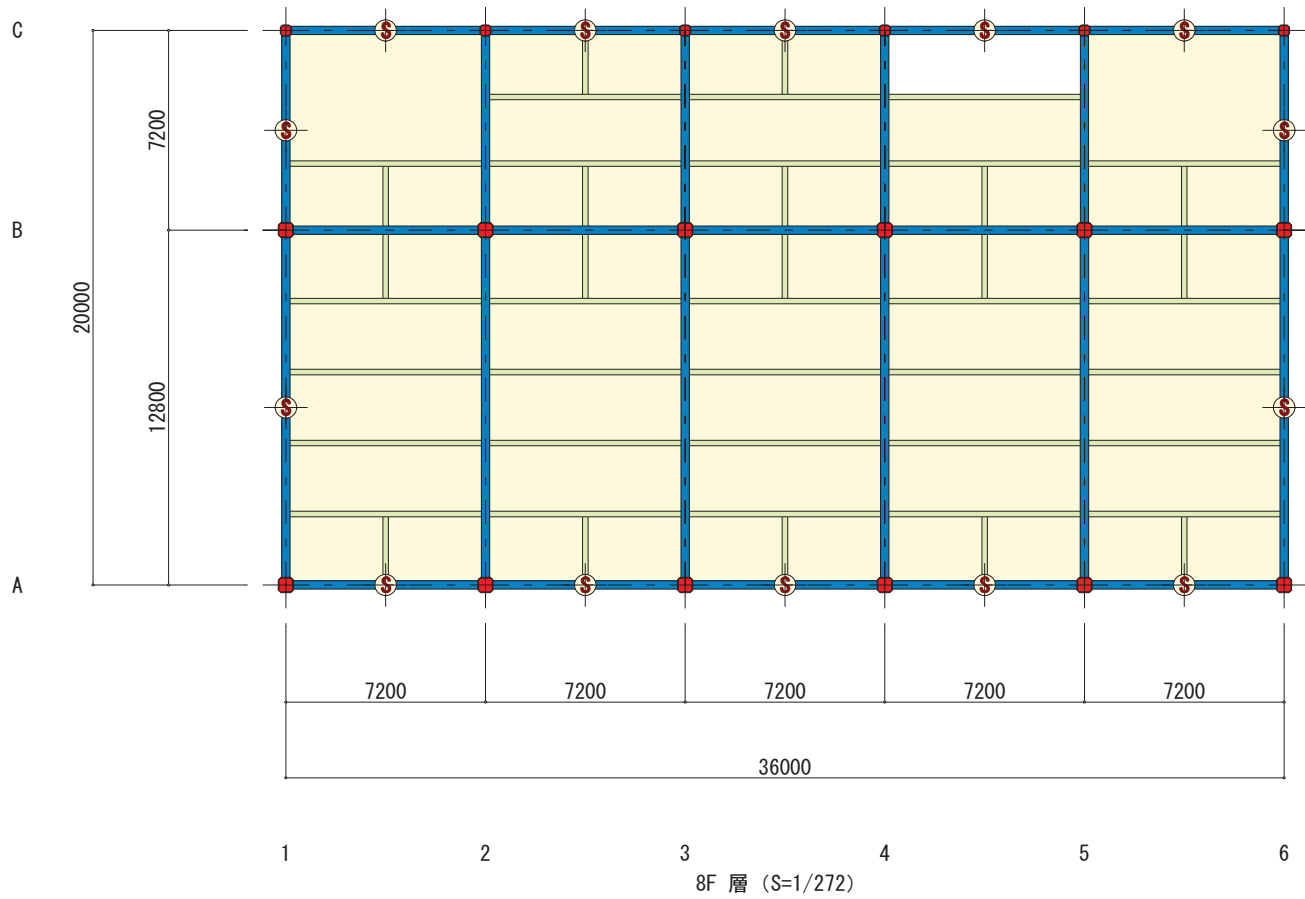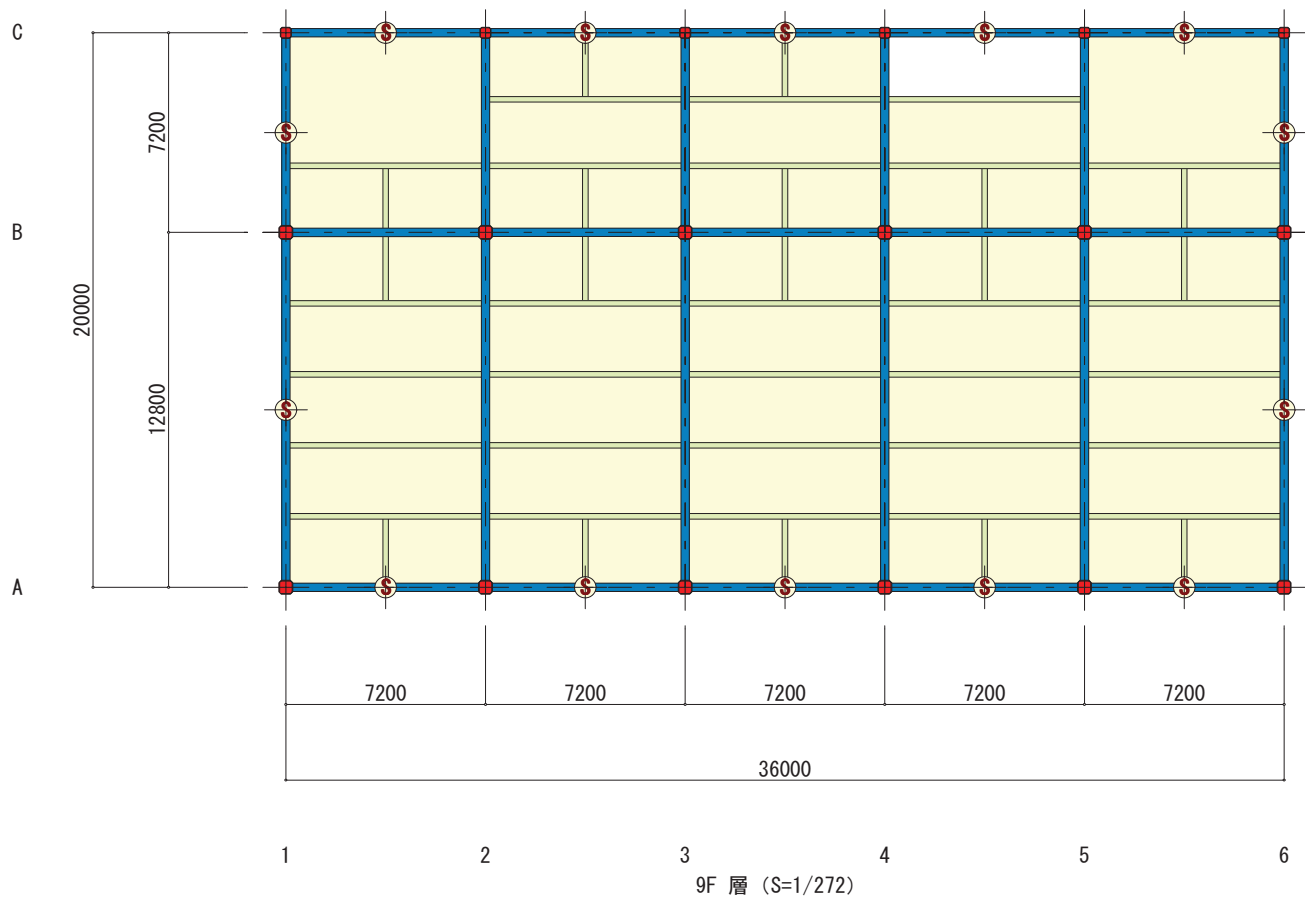

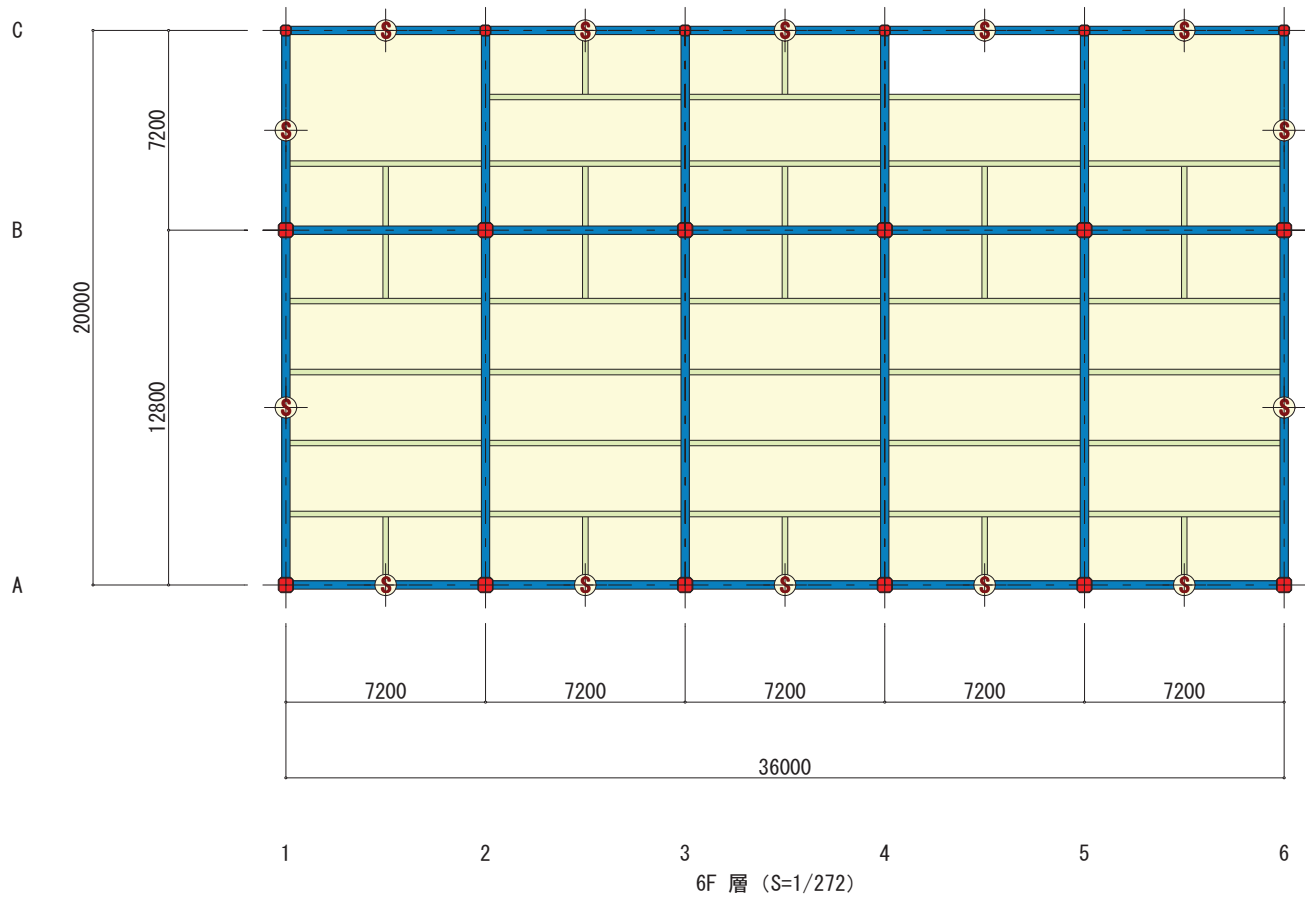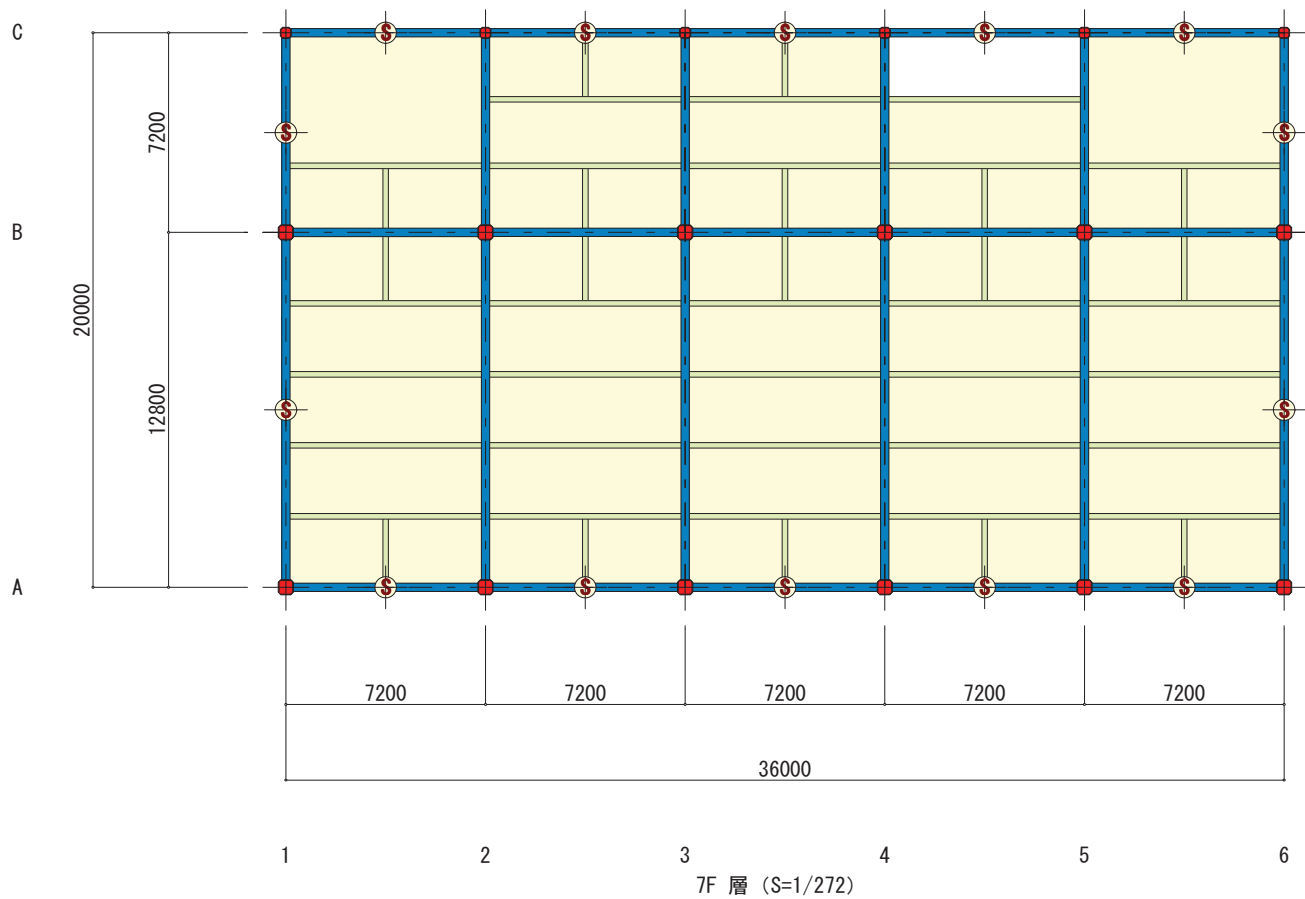

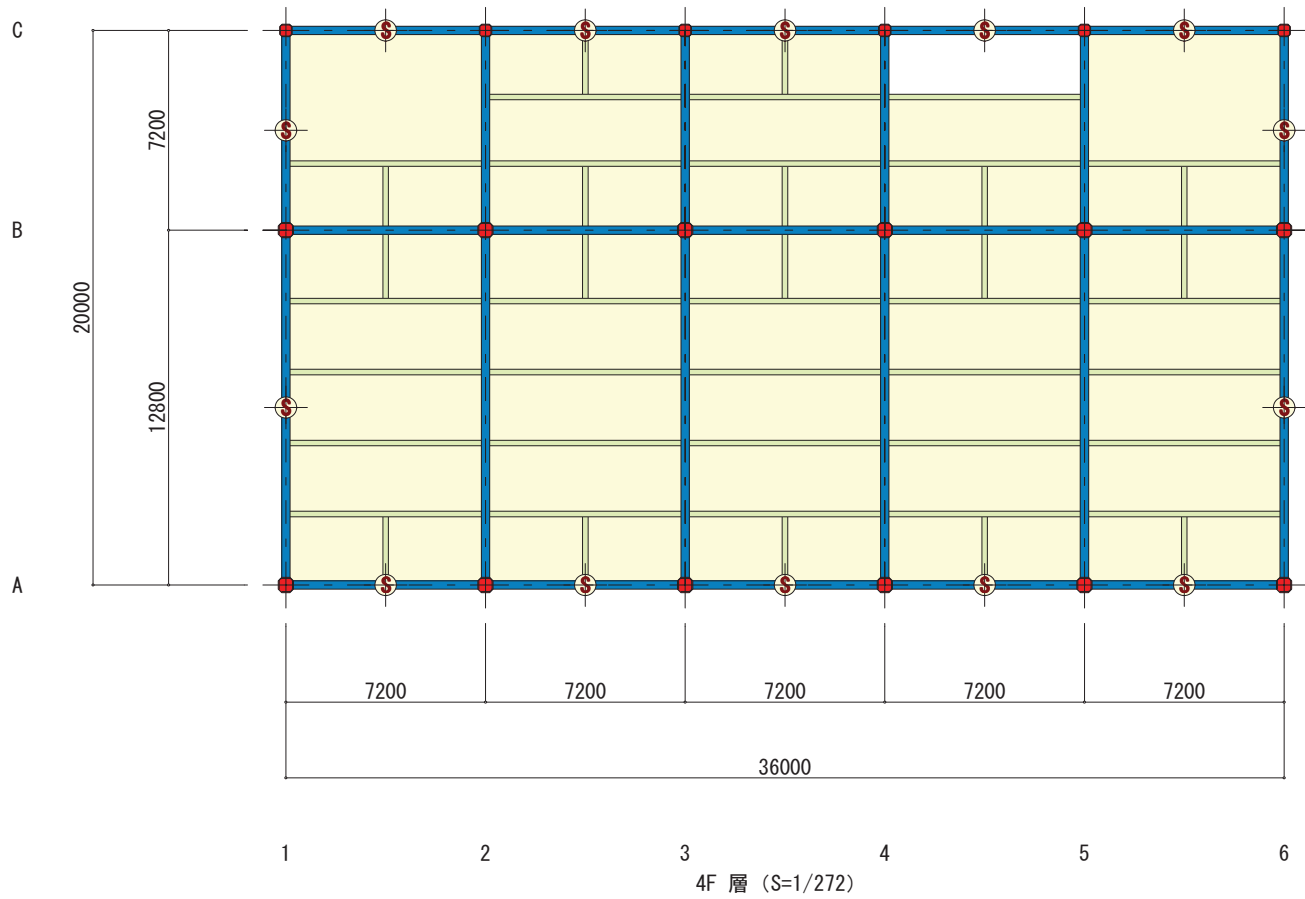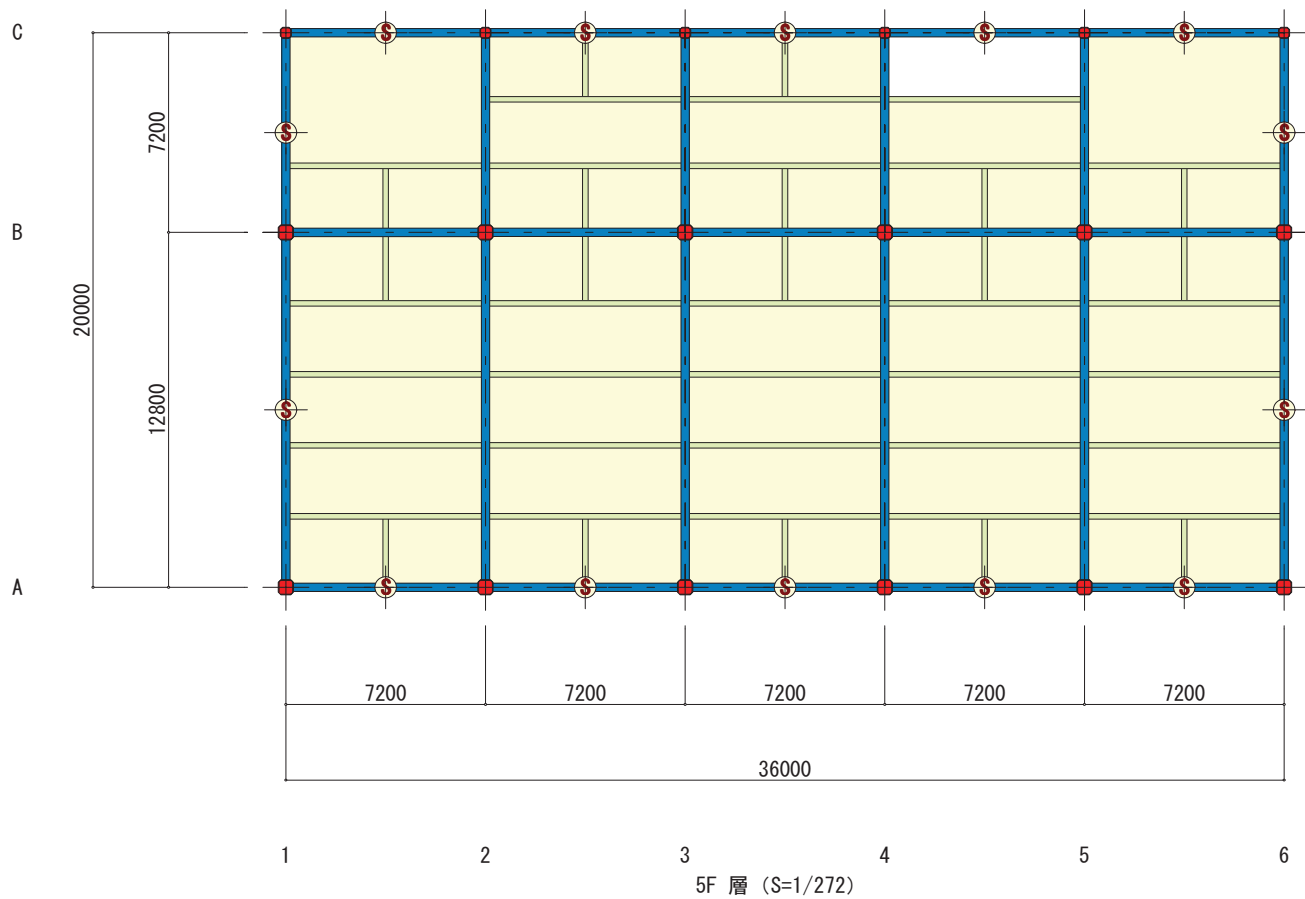

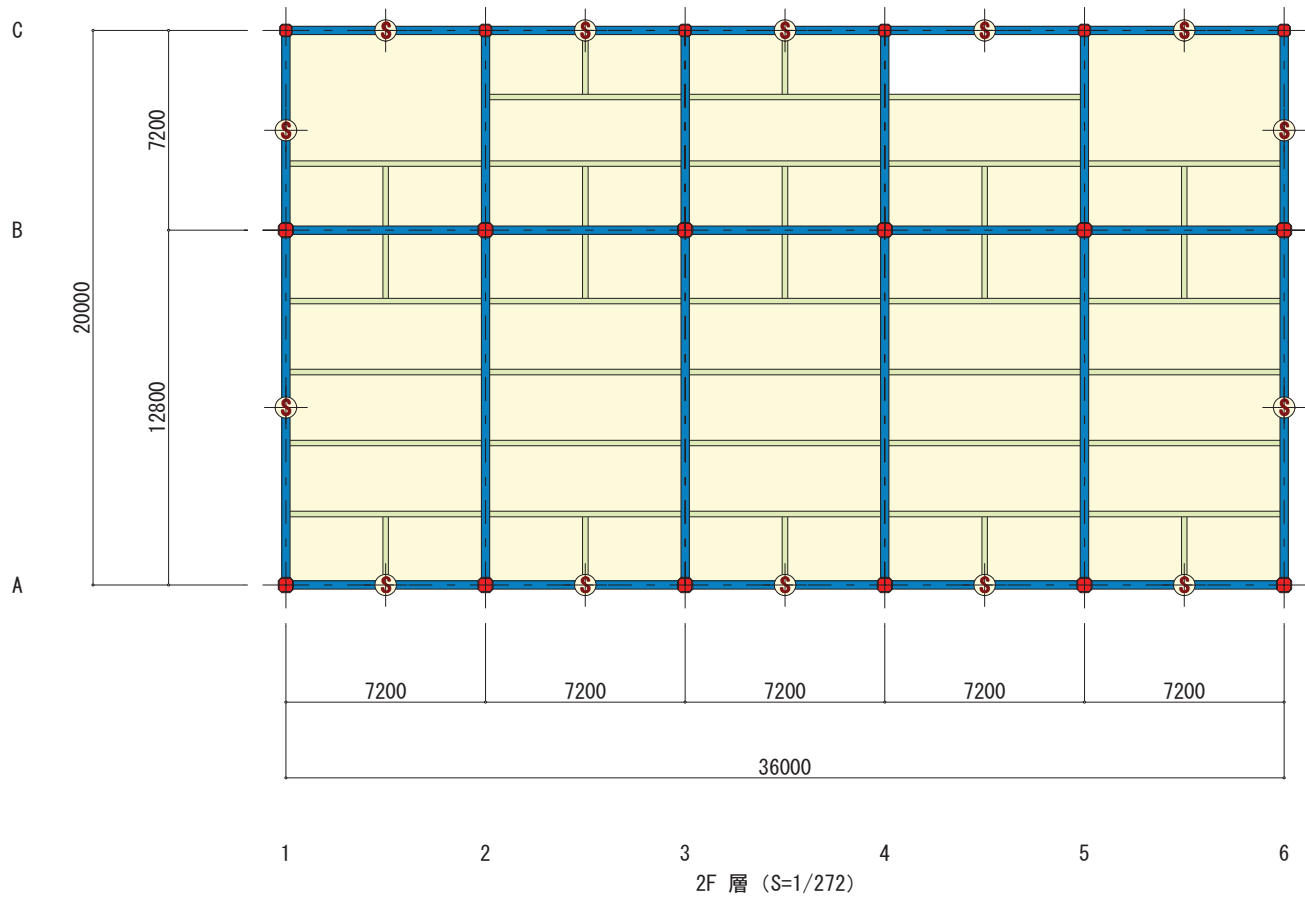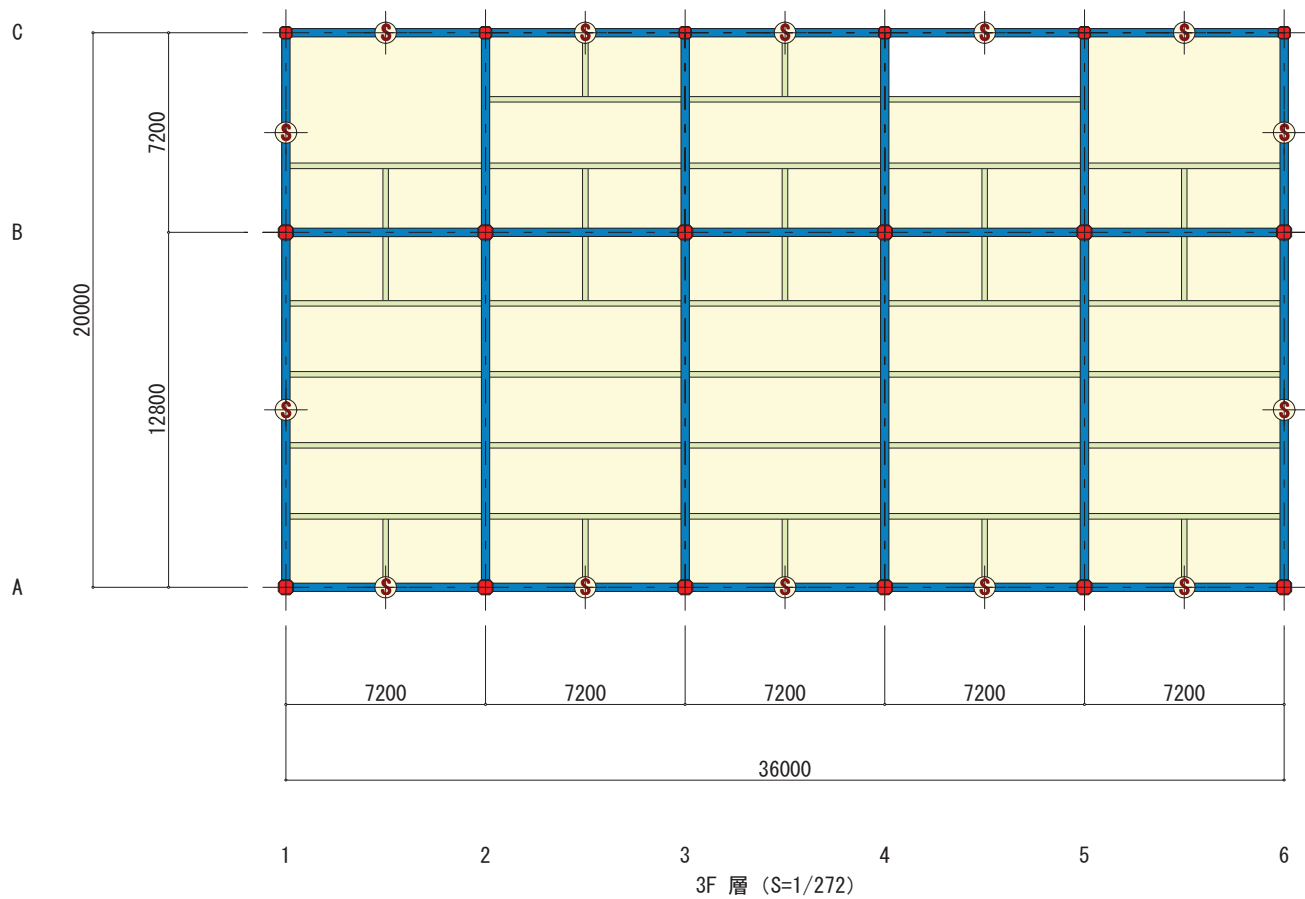

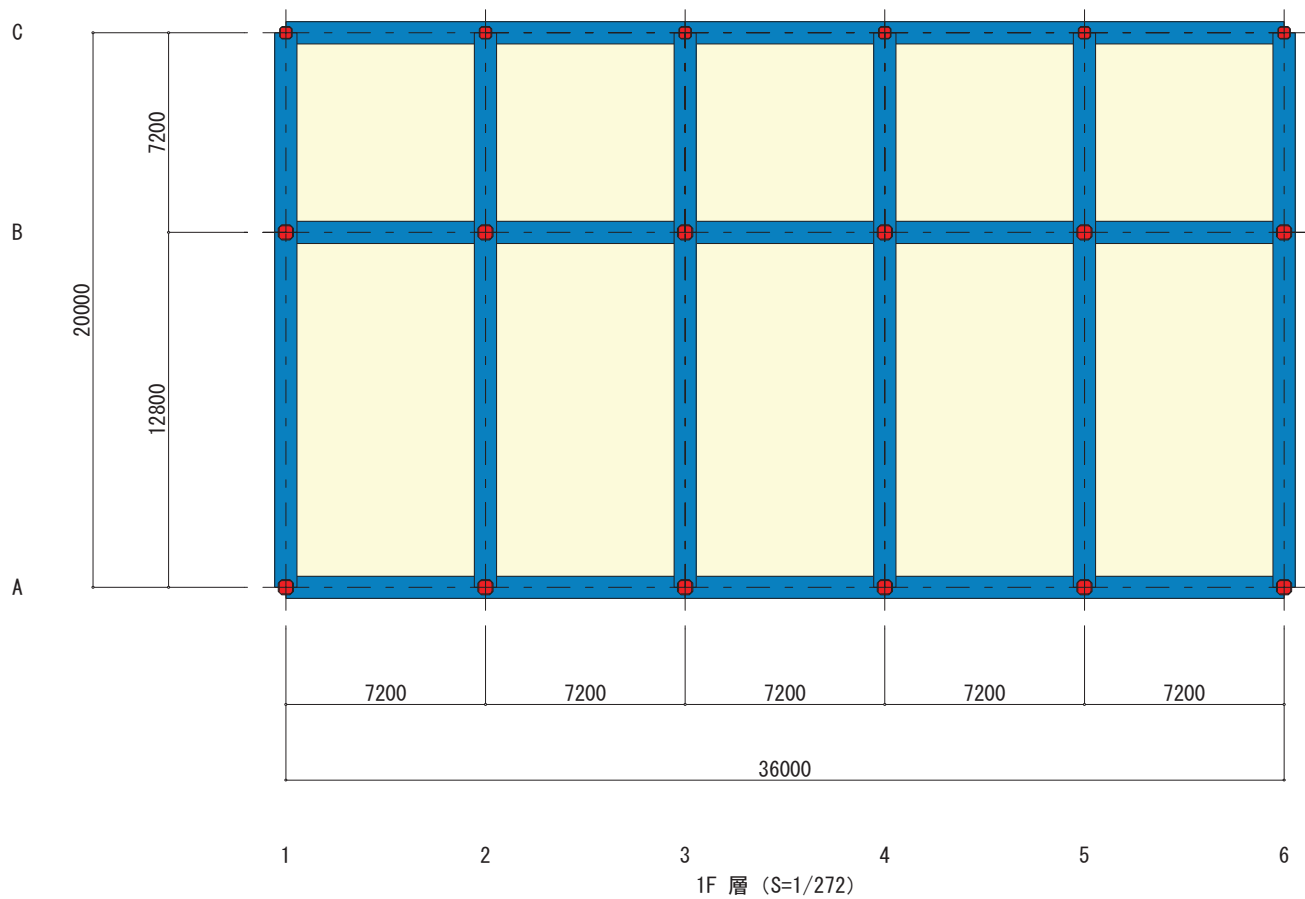

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
15F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
14F	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
14F	A	3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
13F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	1	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °


地震力・風圧力の作用方向	Y方向	90.00°
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
RC、SRC造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(または $t < h/30$)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4. 2 架構モデル化データ図 (許容応力度・保有水平耐力計算)


I-4. 2. 1 架構モデル化データ図 (鉛直・水平)

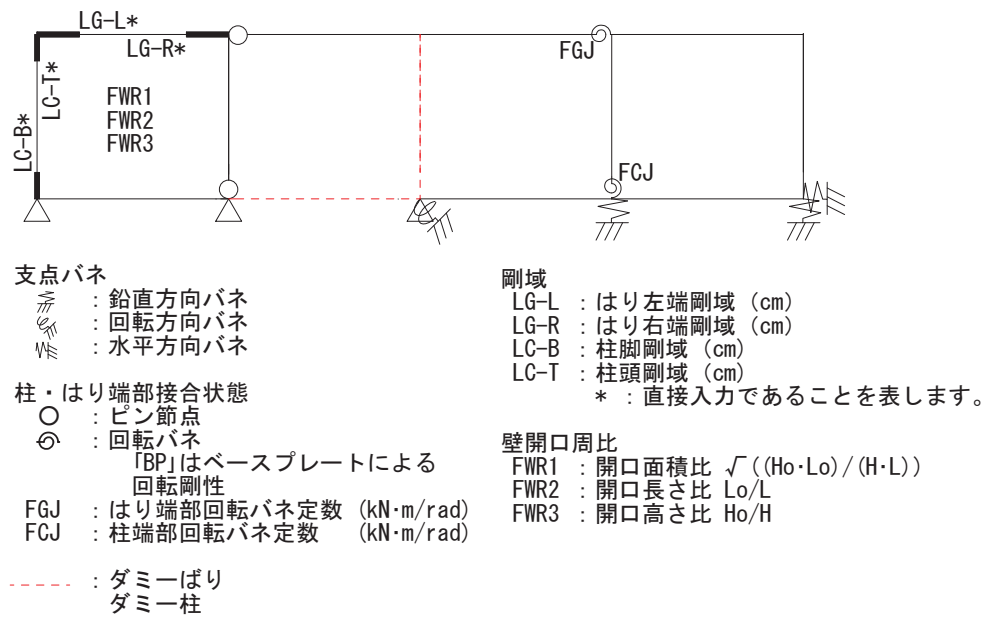


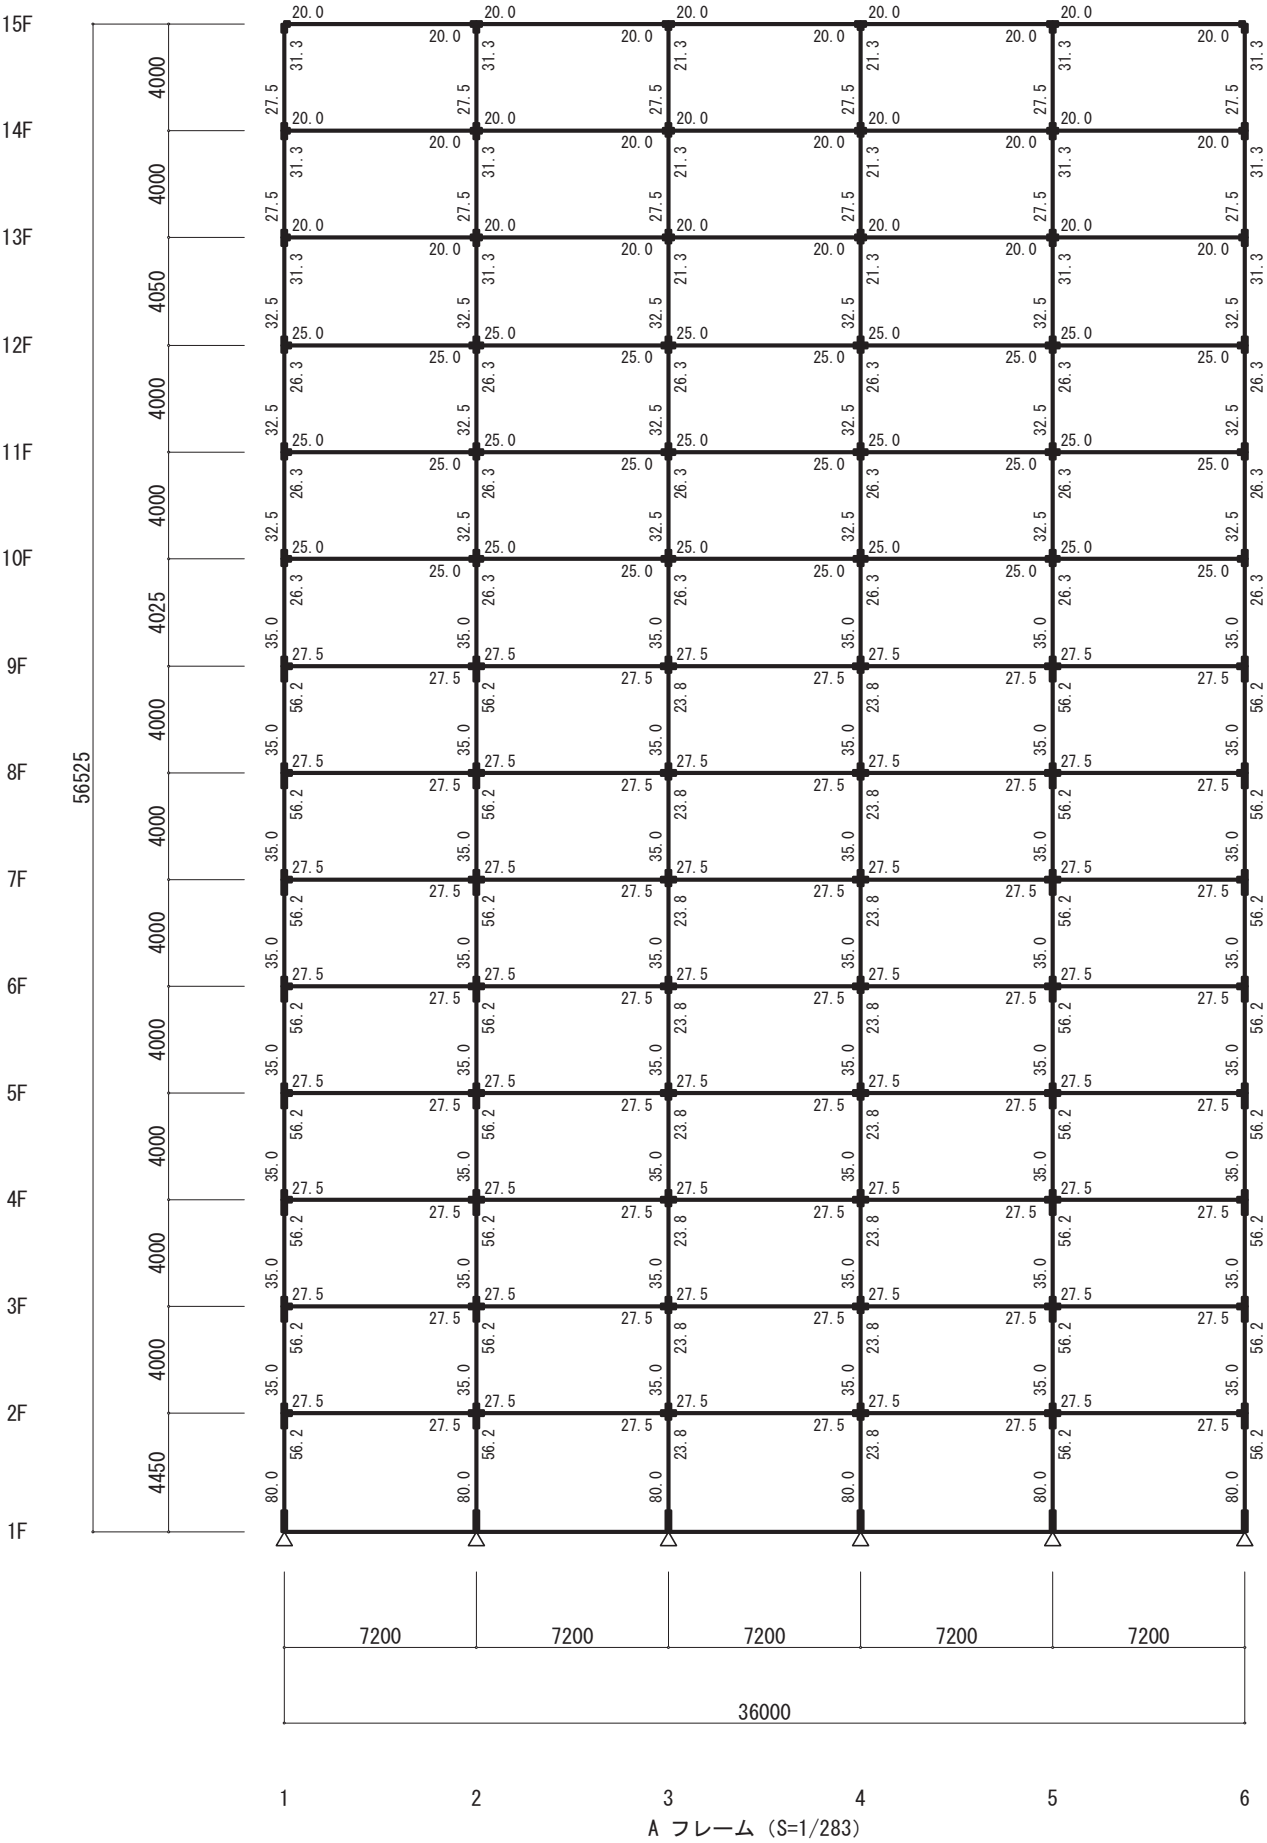


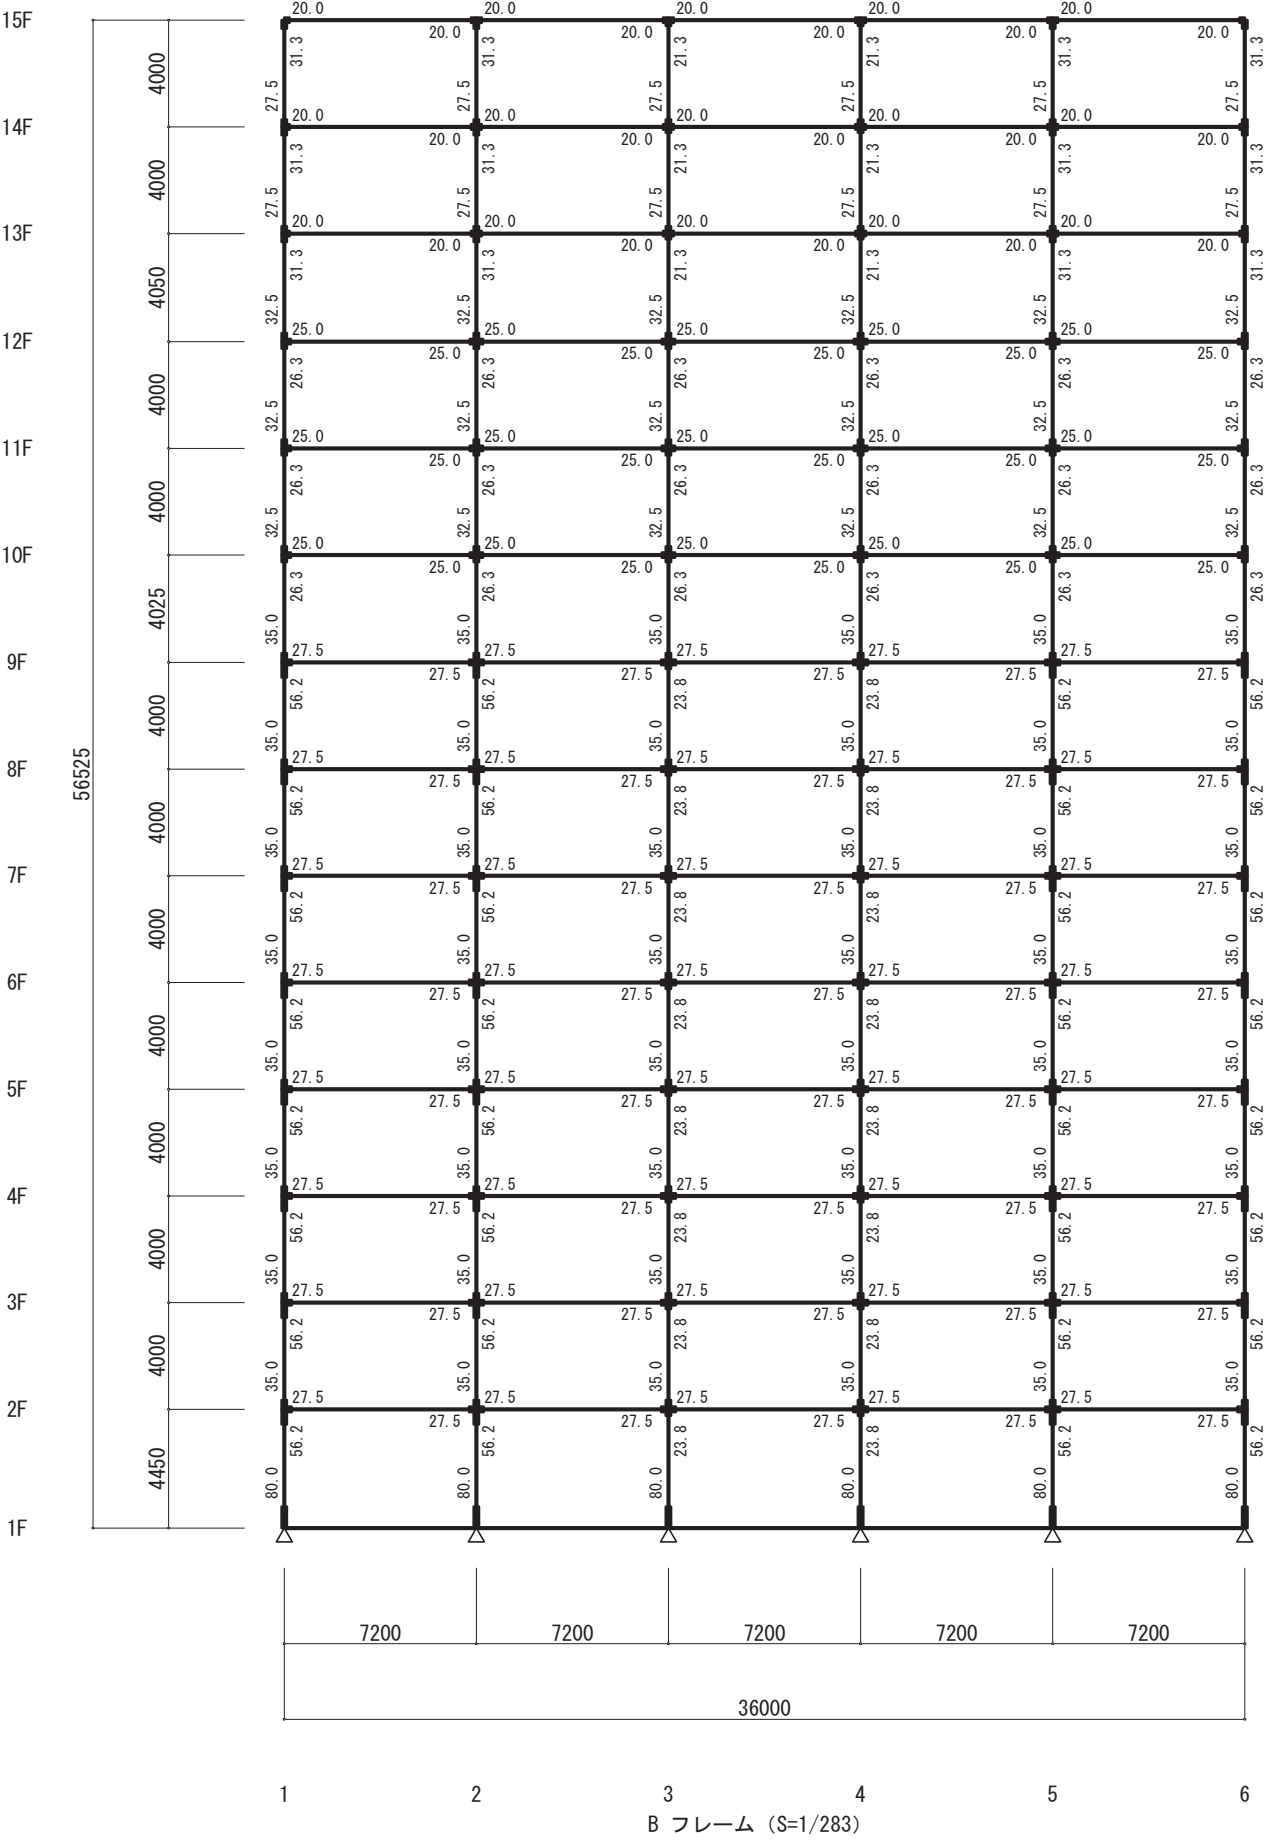


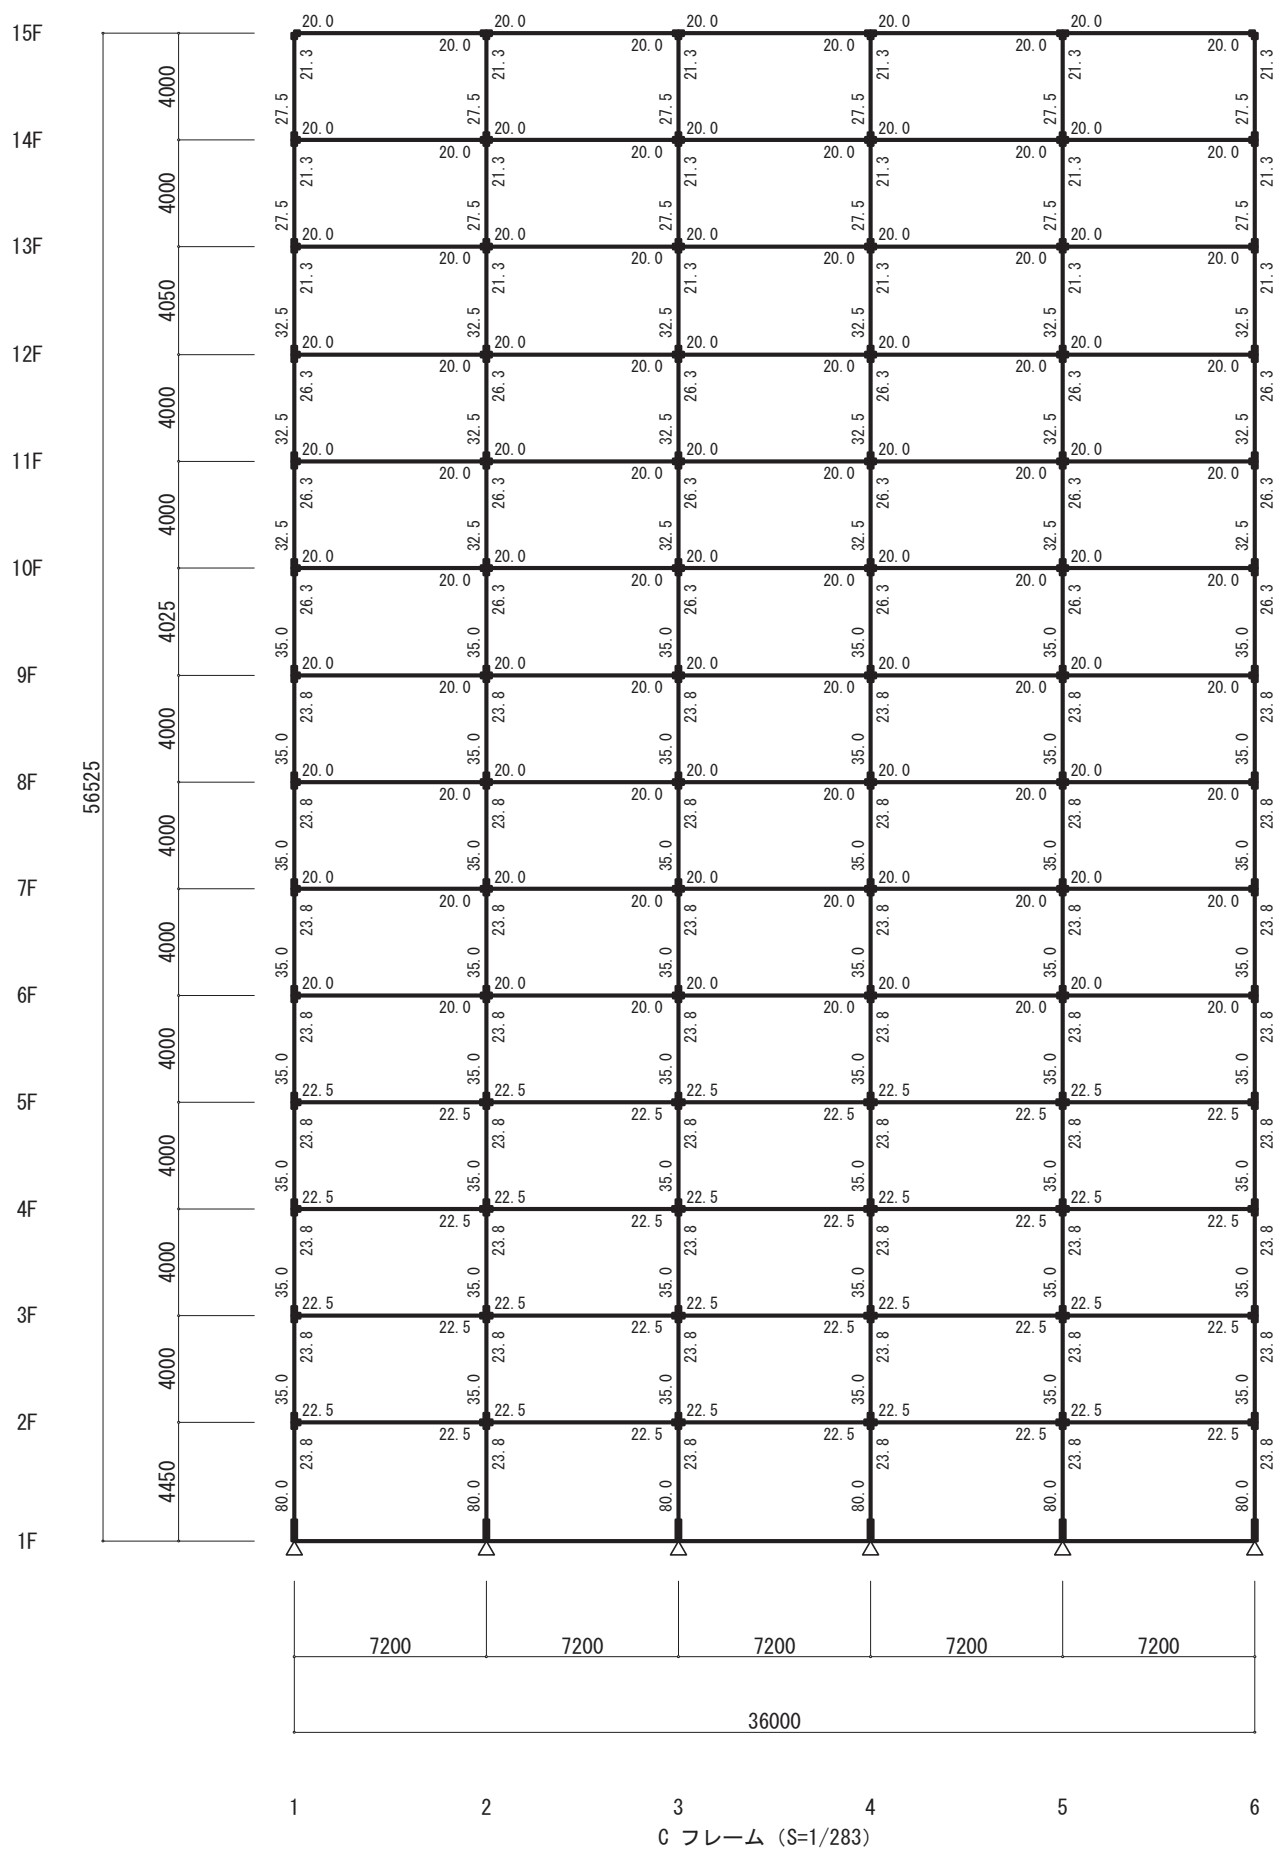


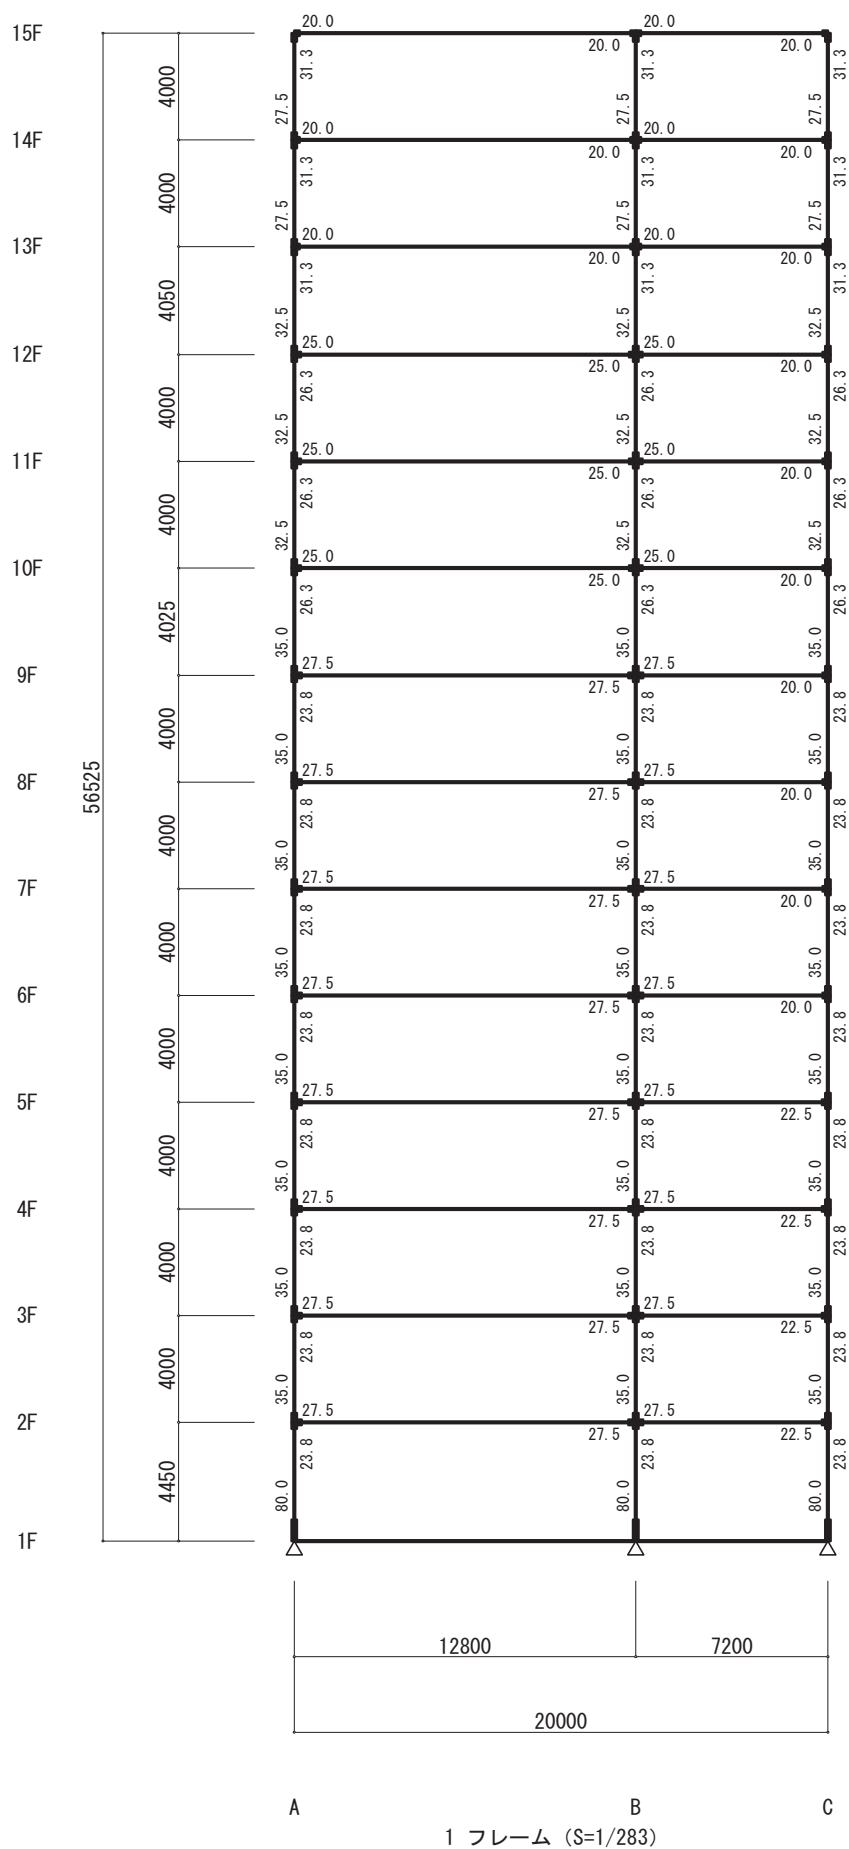


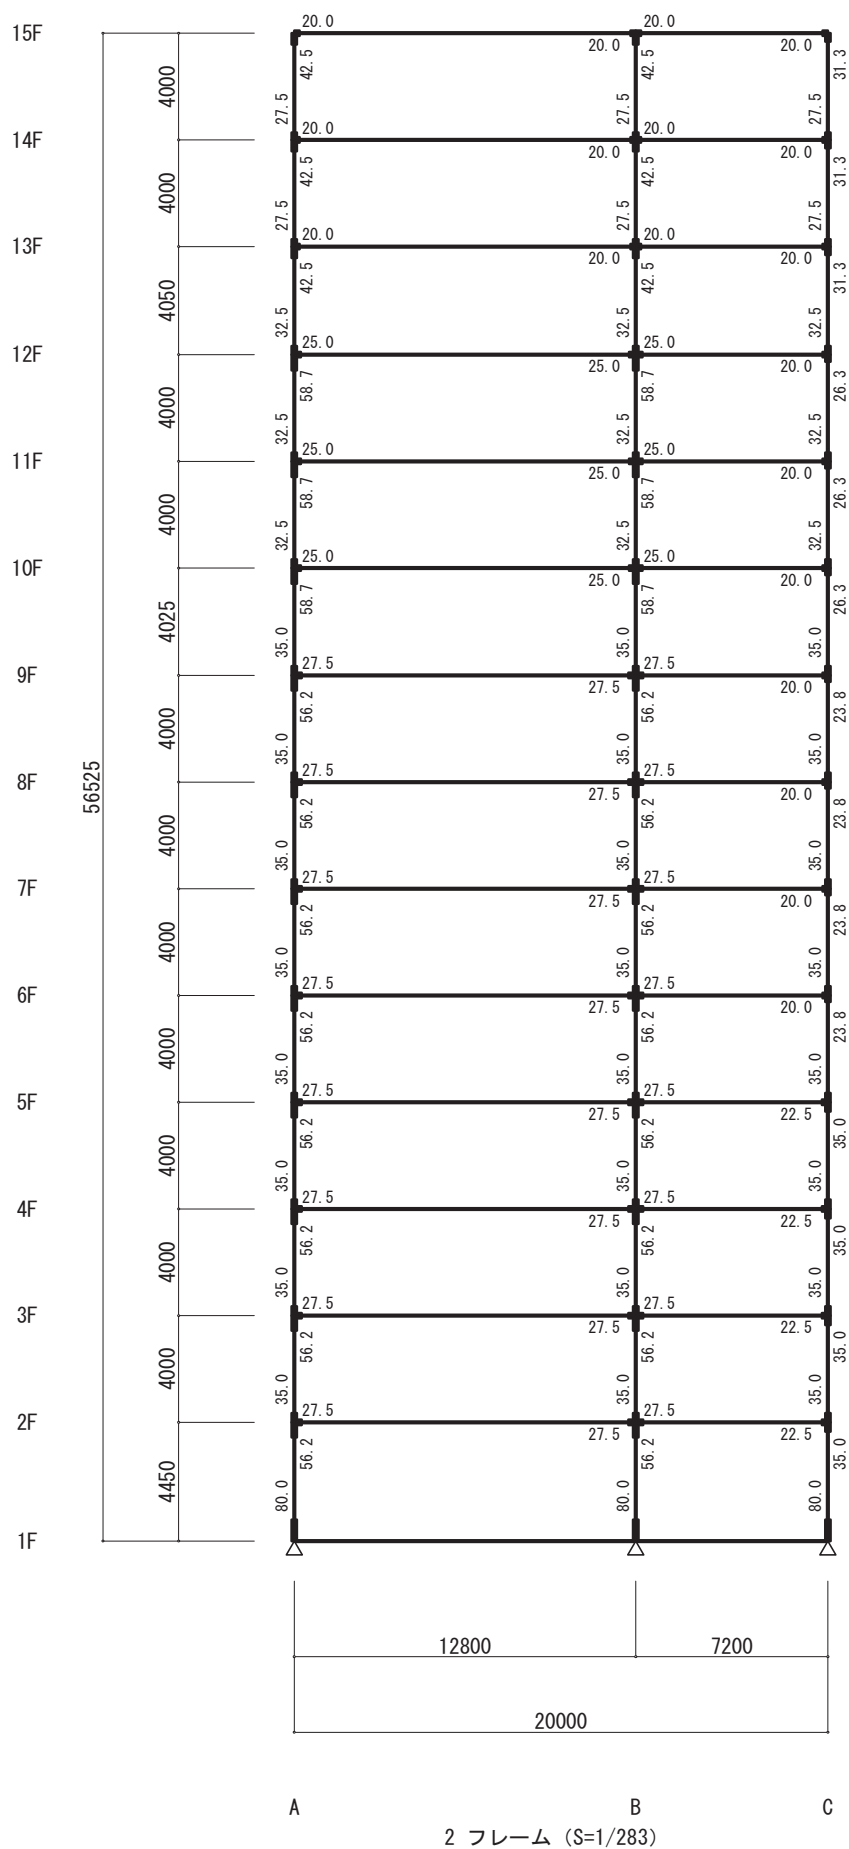

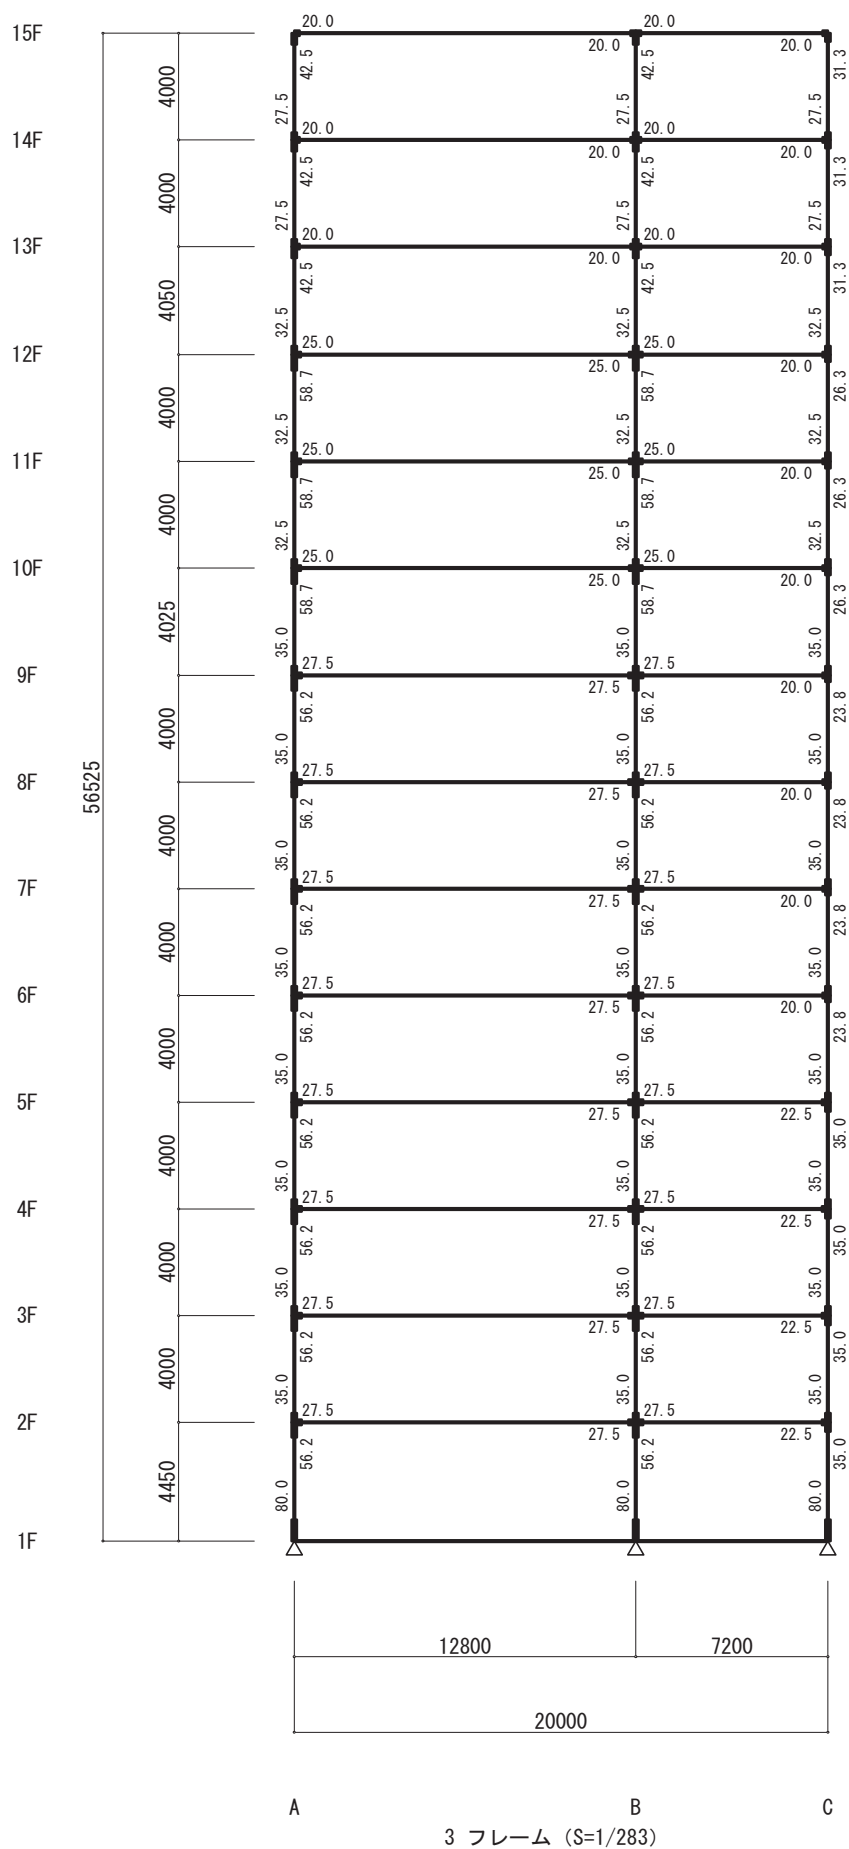


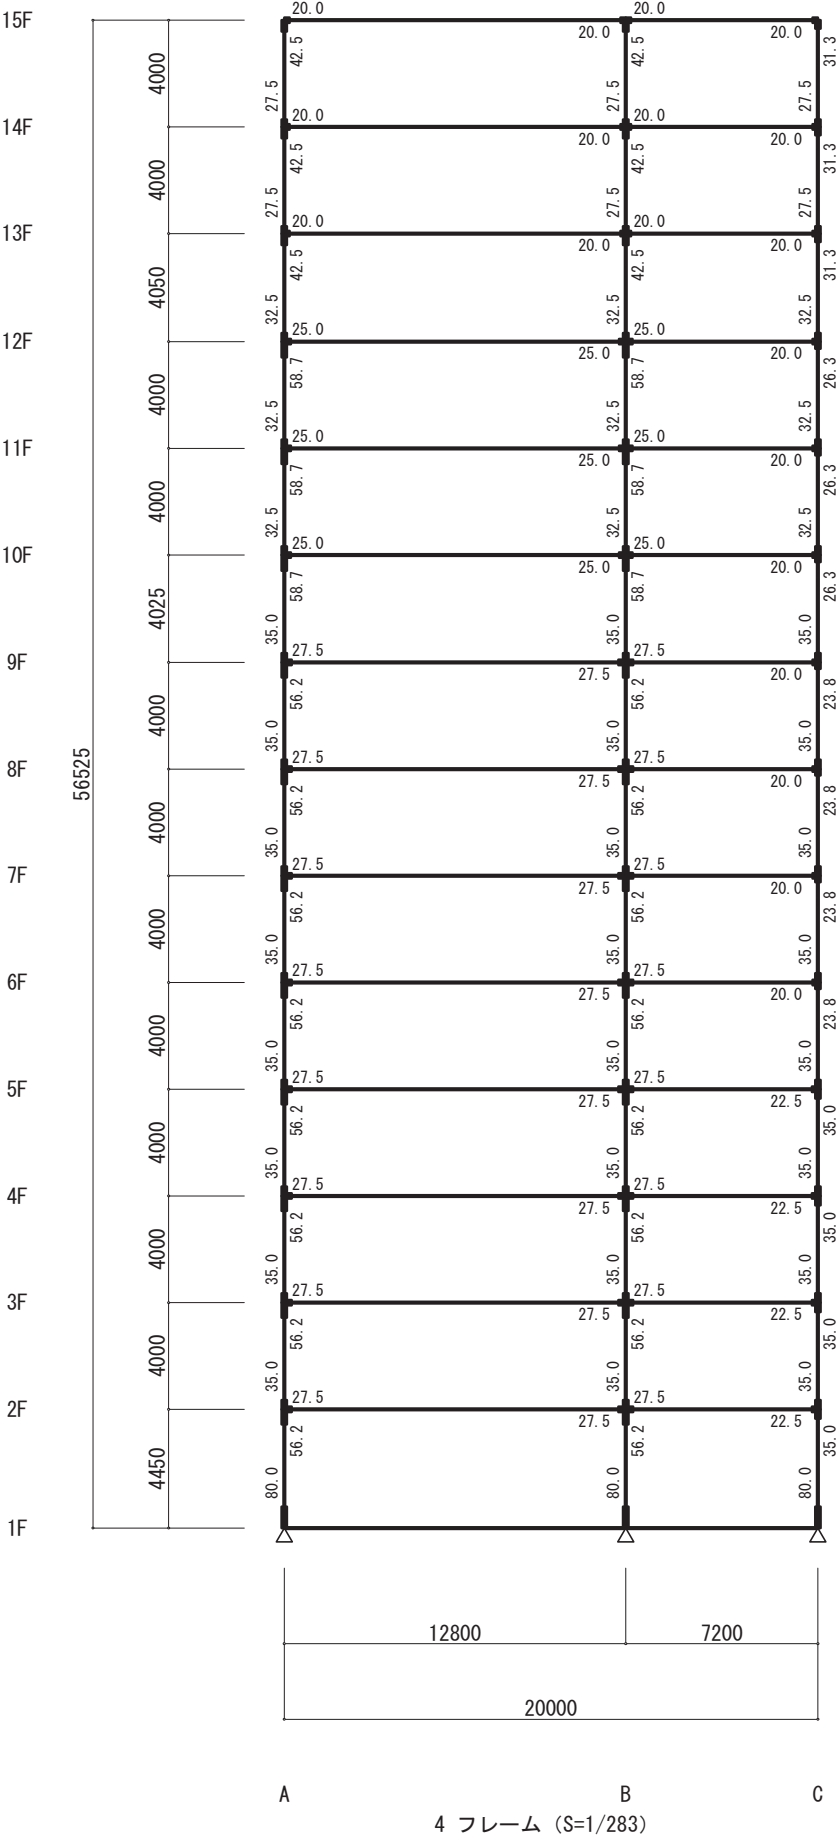


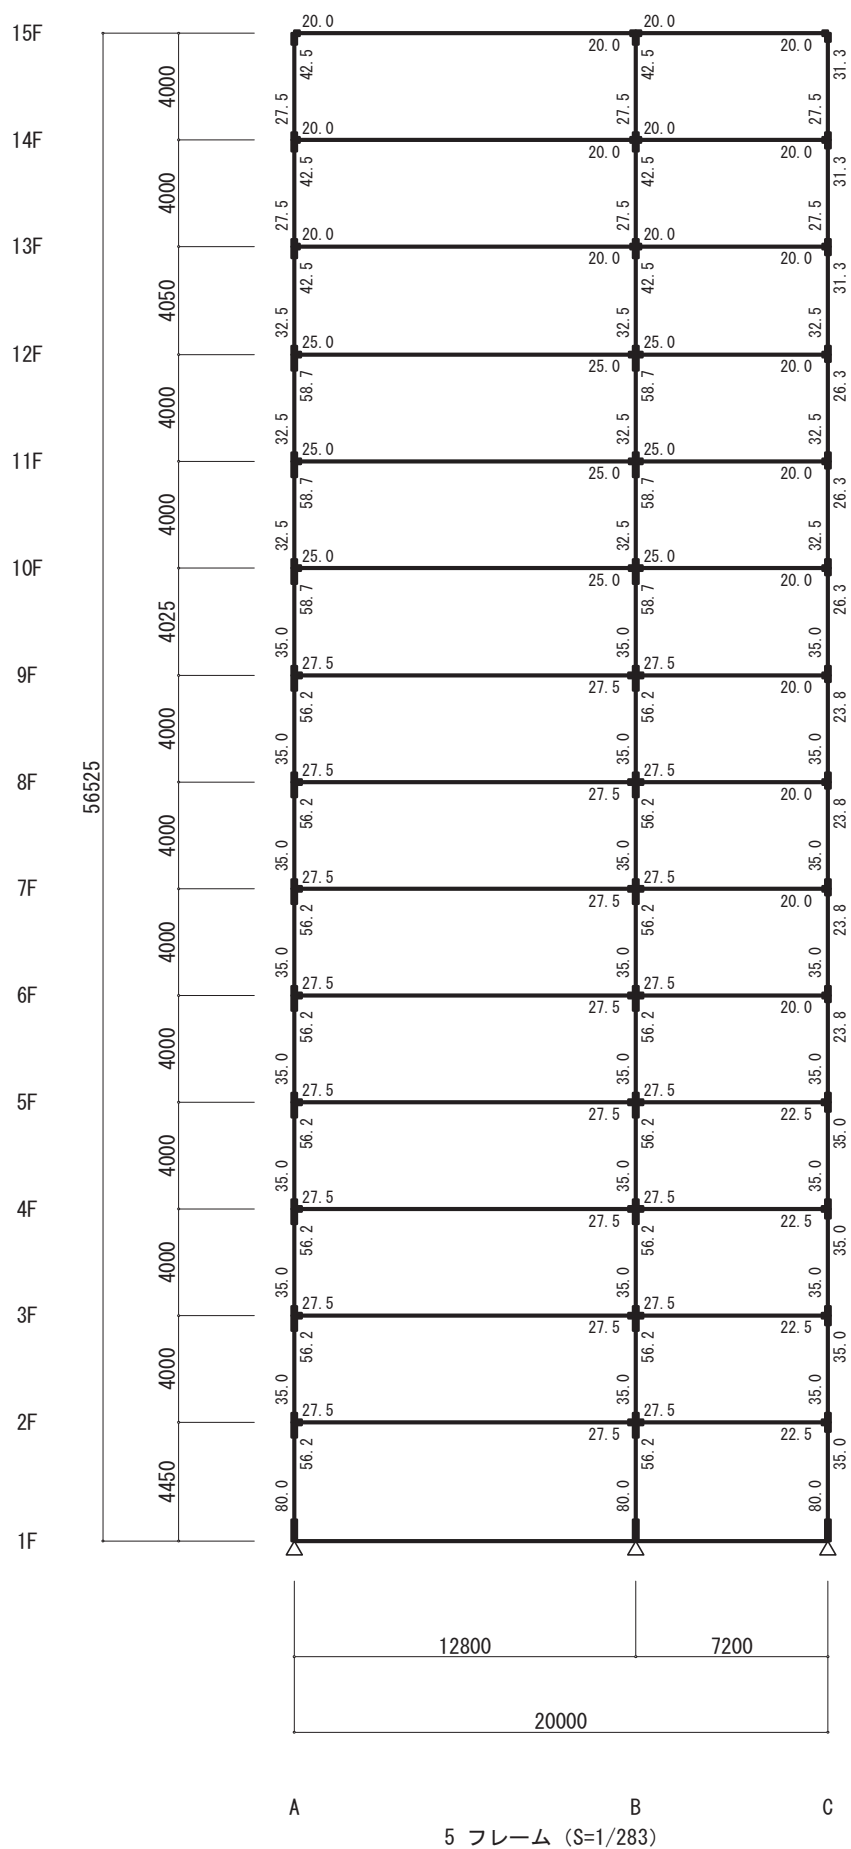


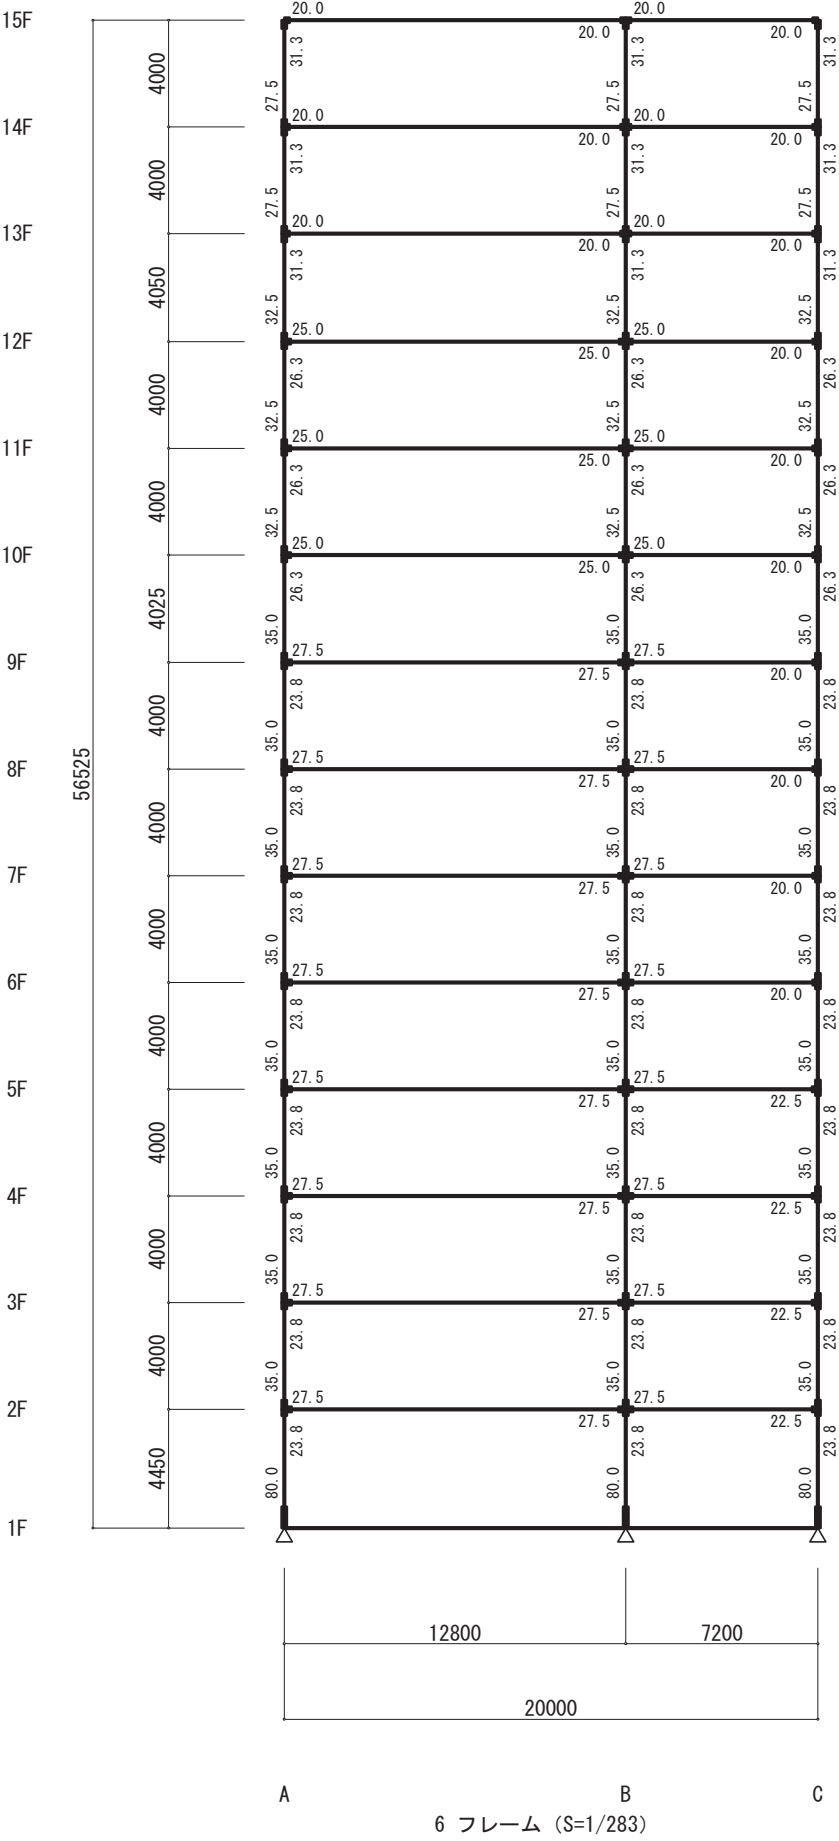



I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

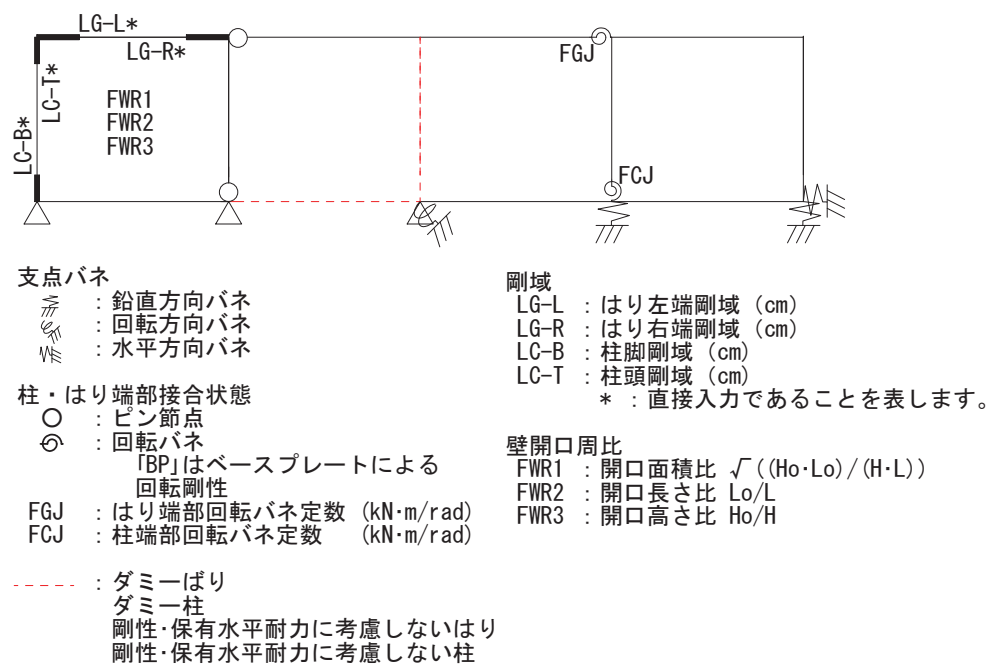


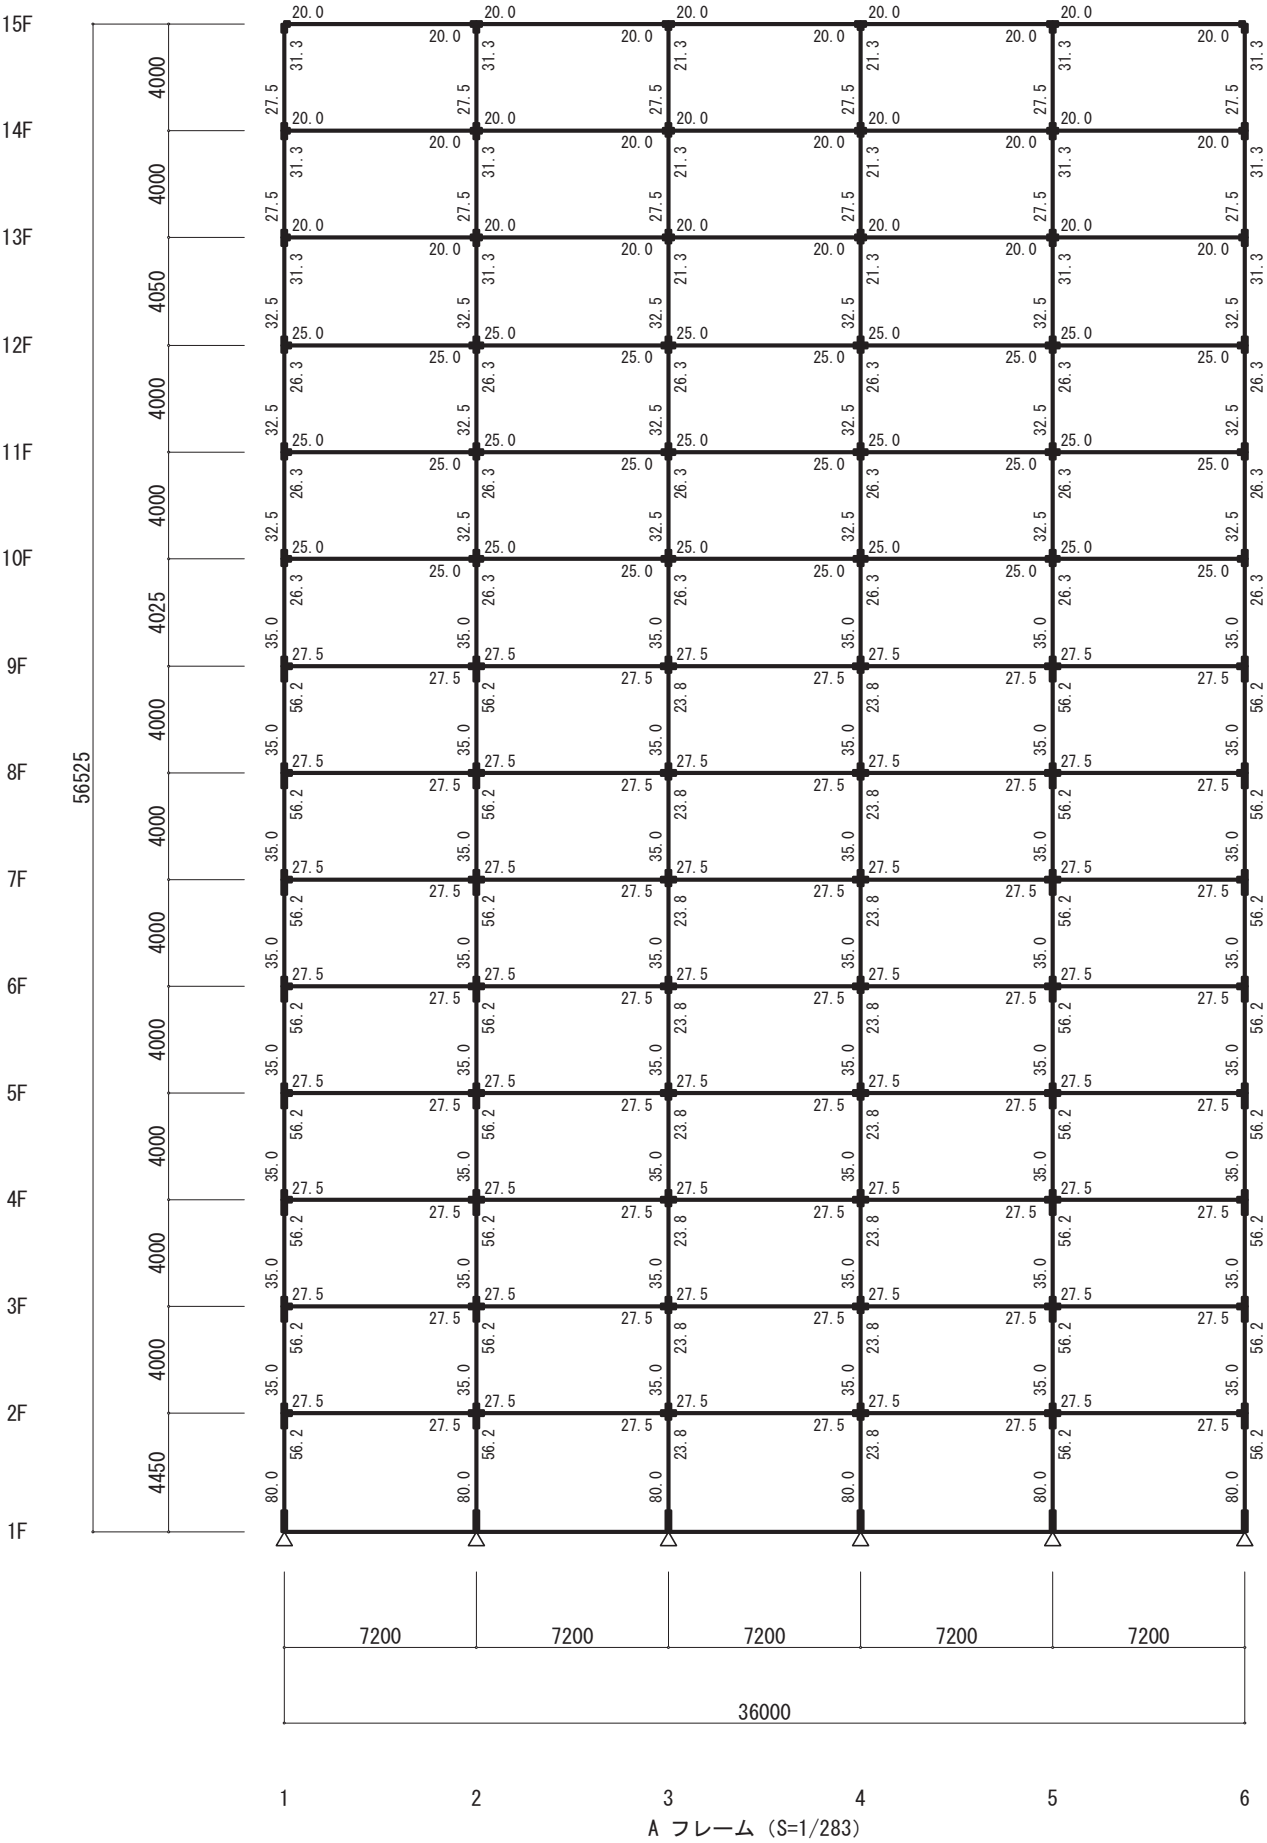


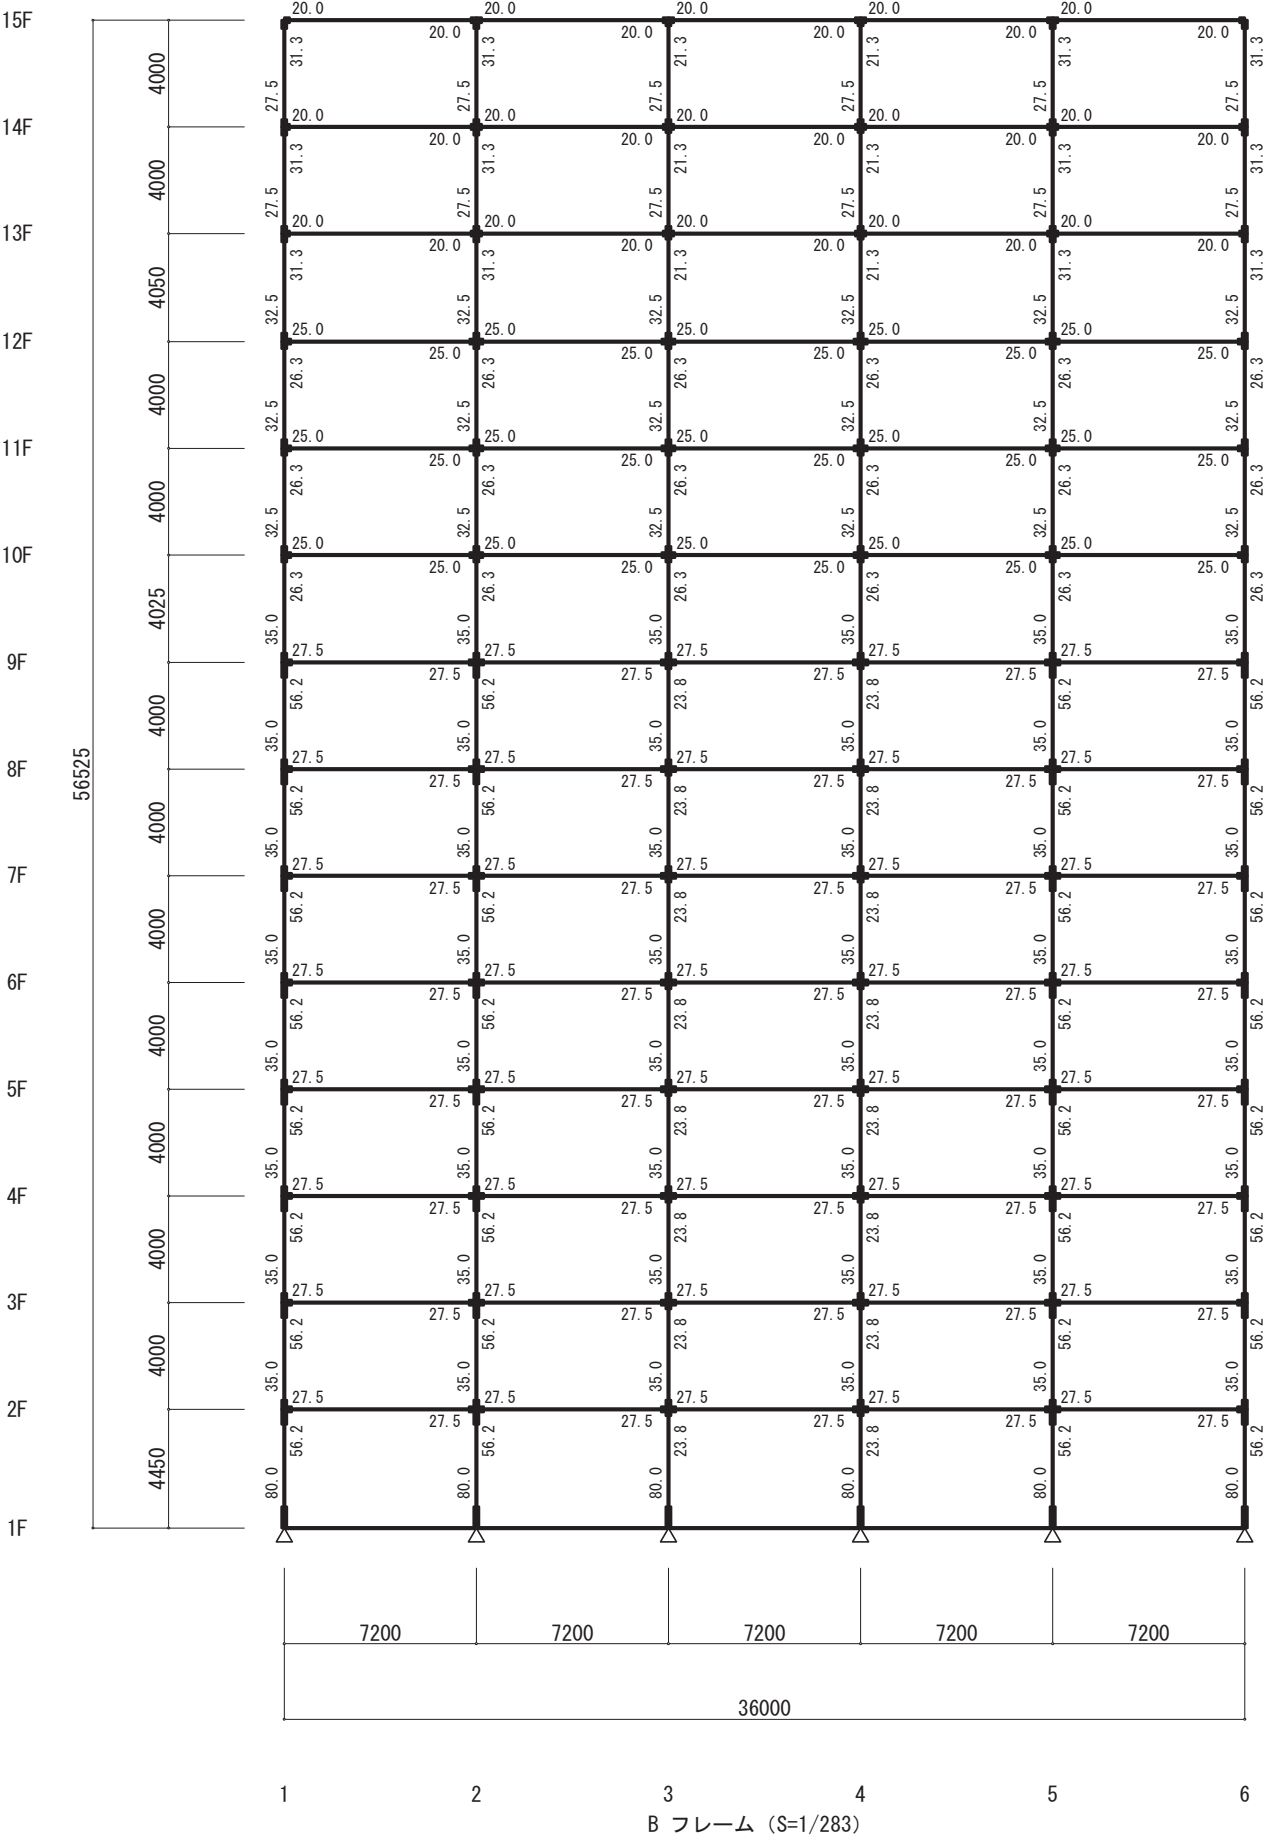


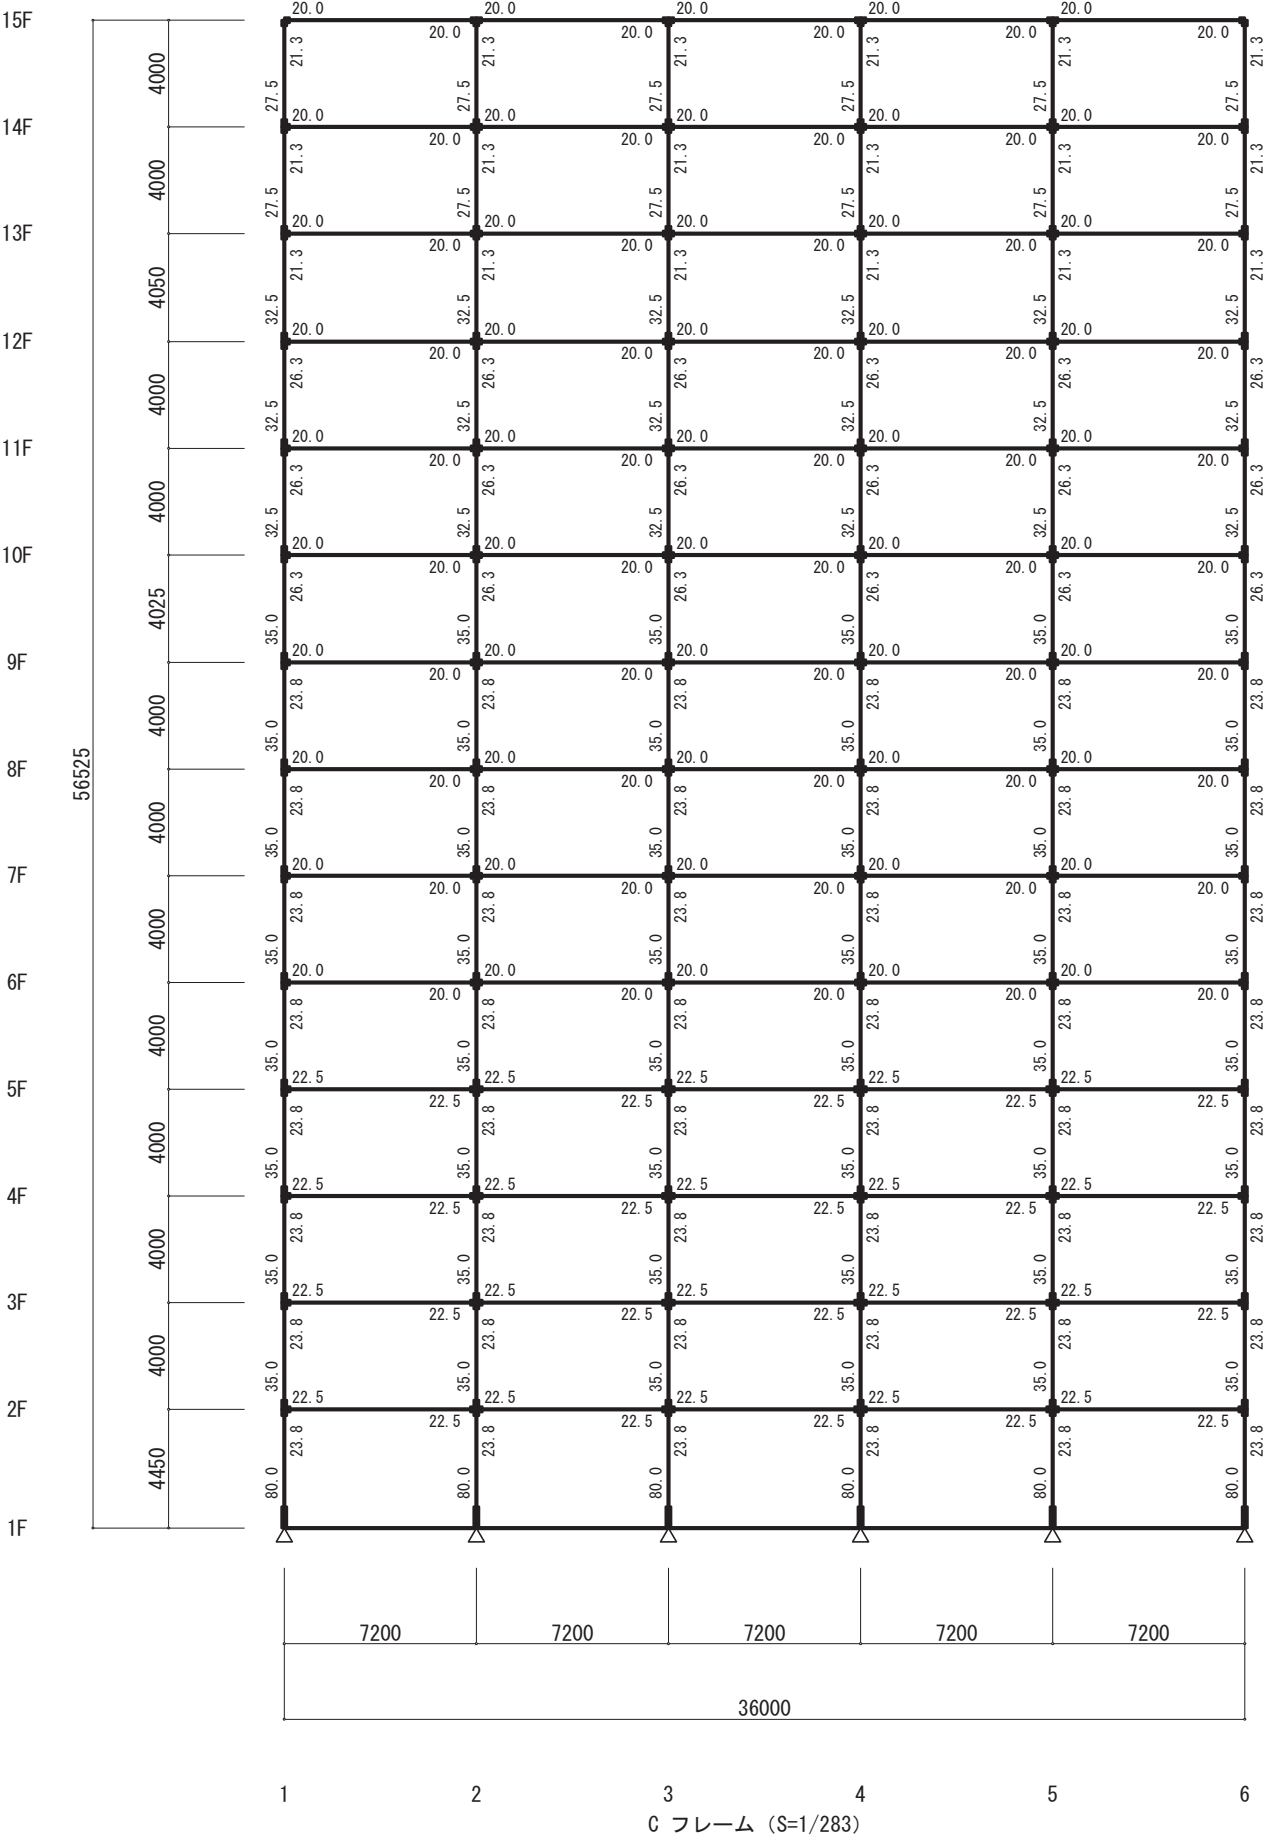


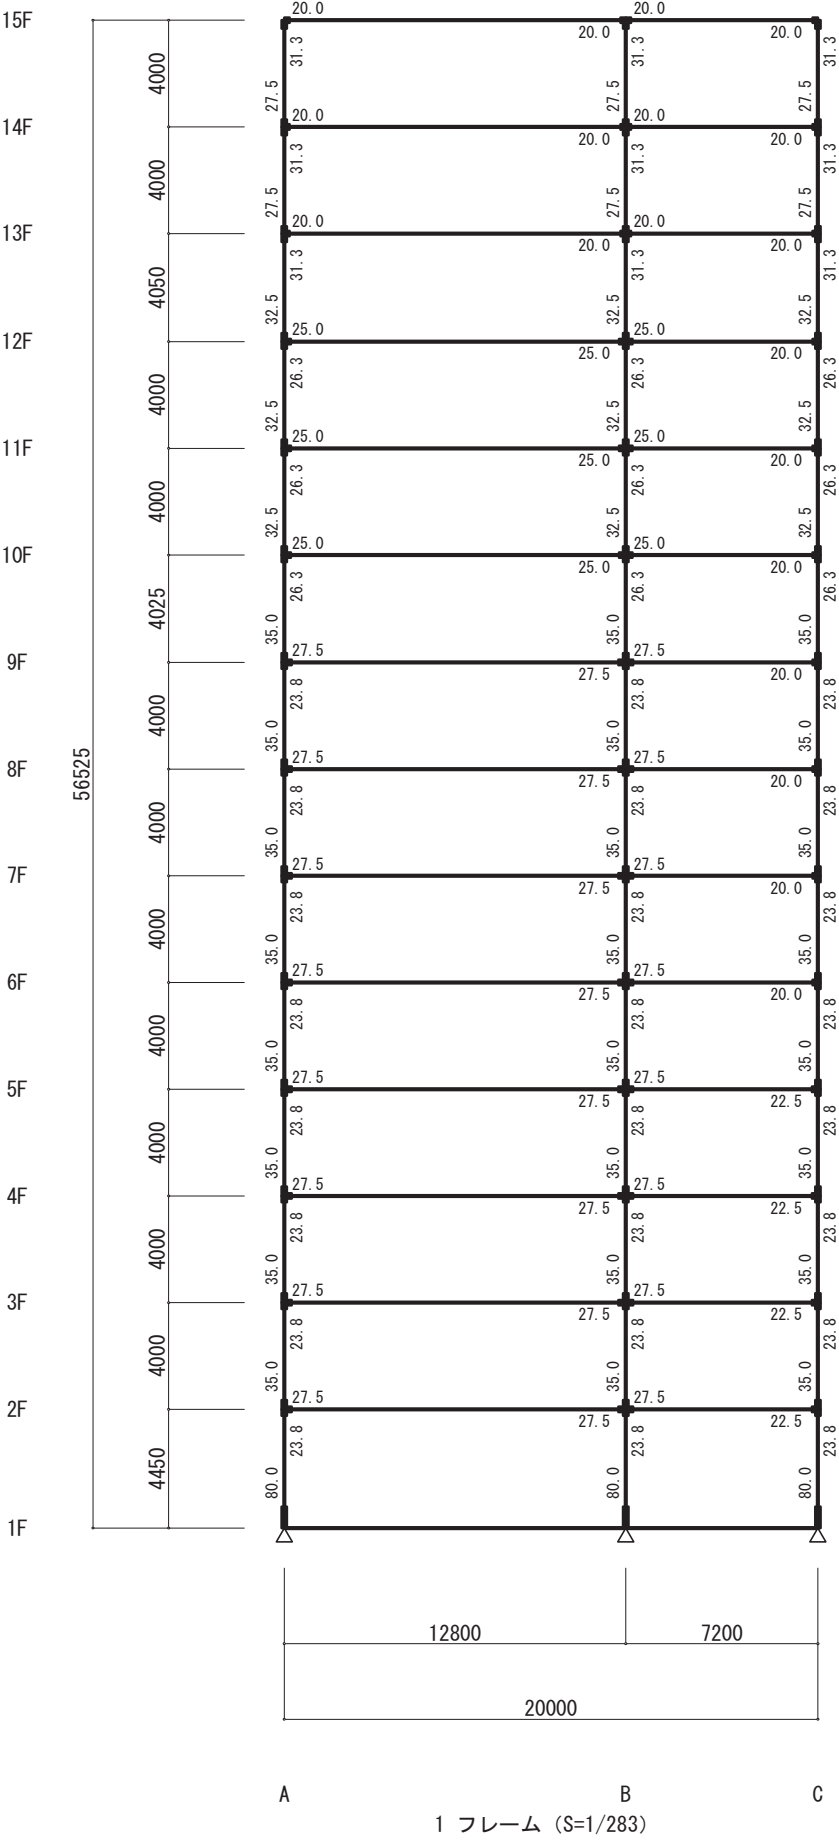


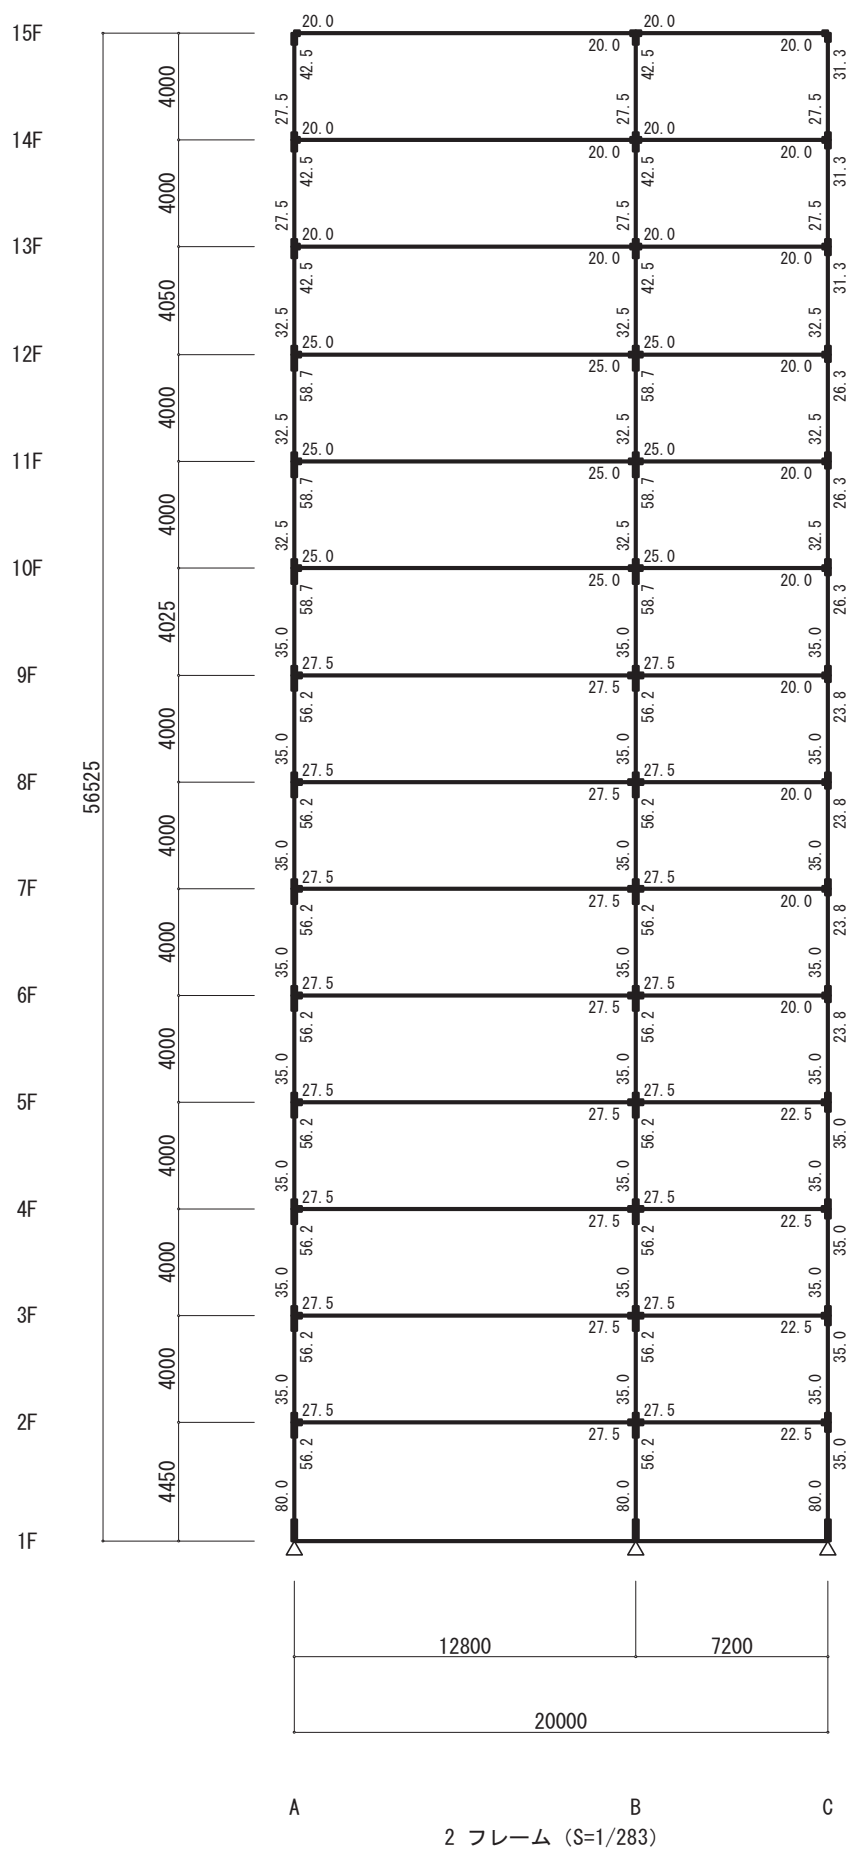

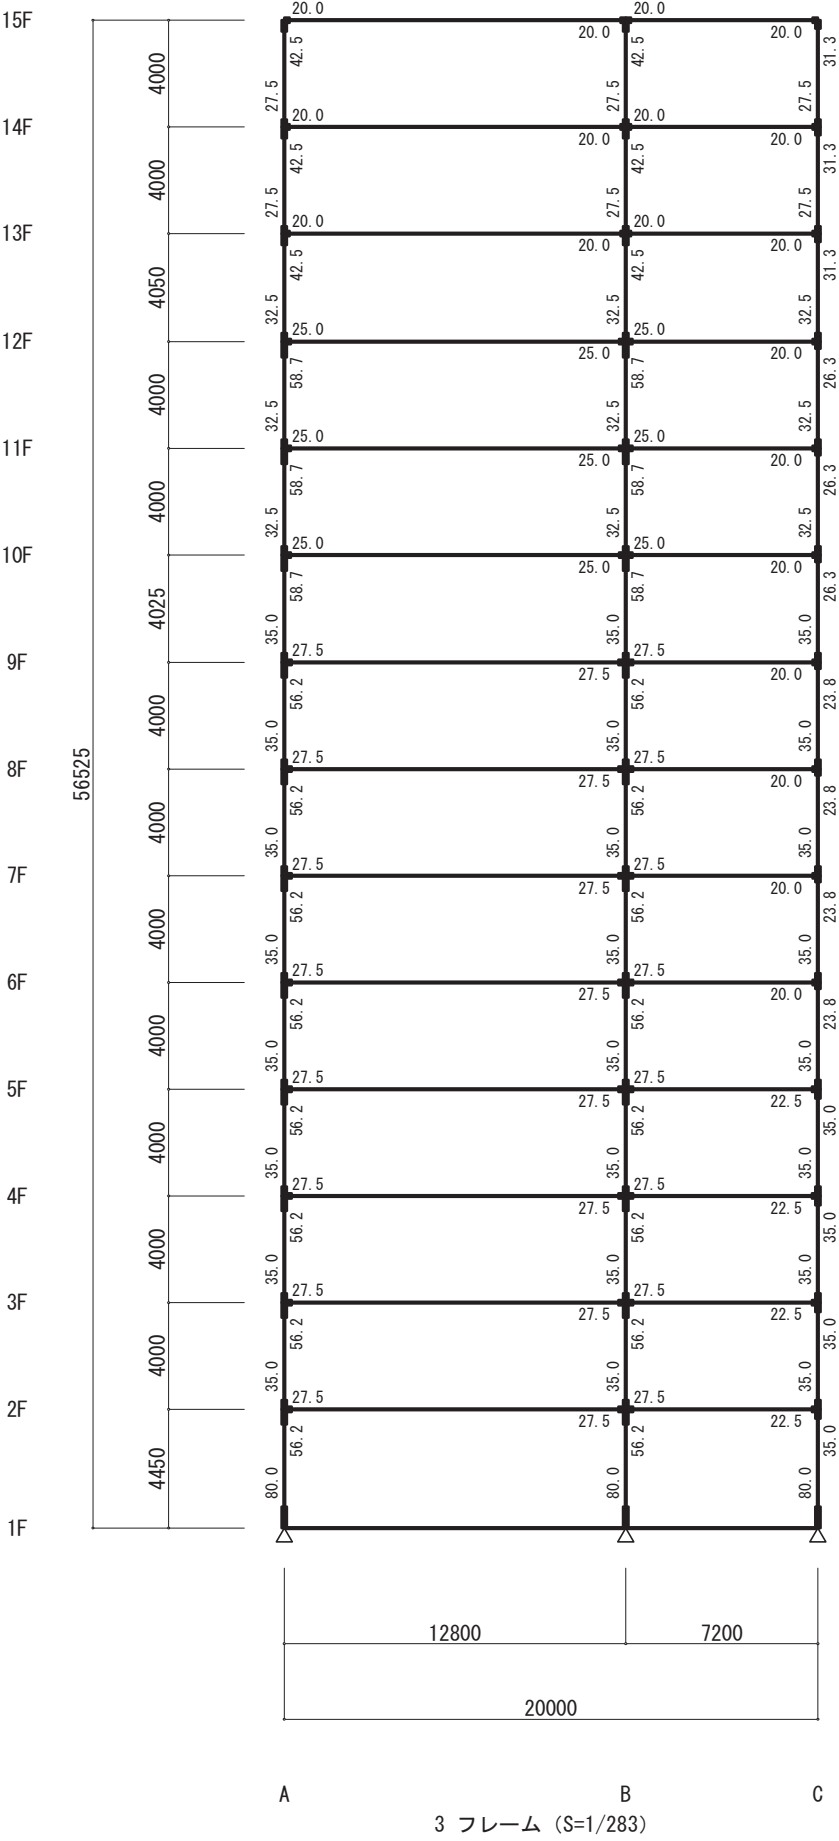

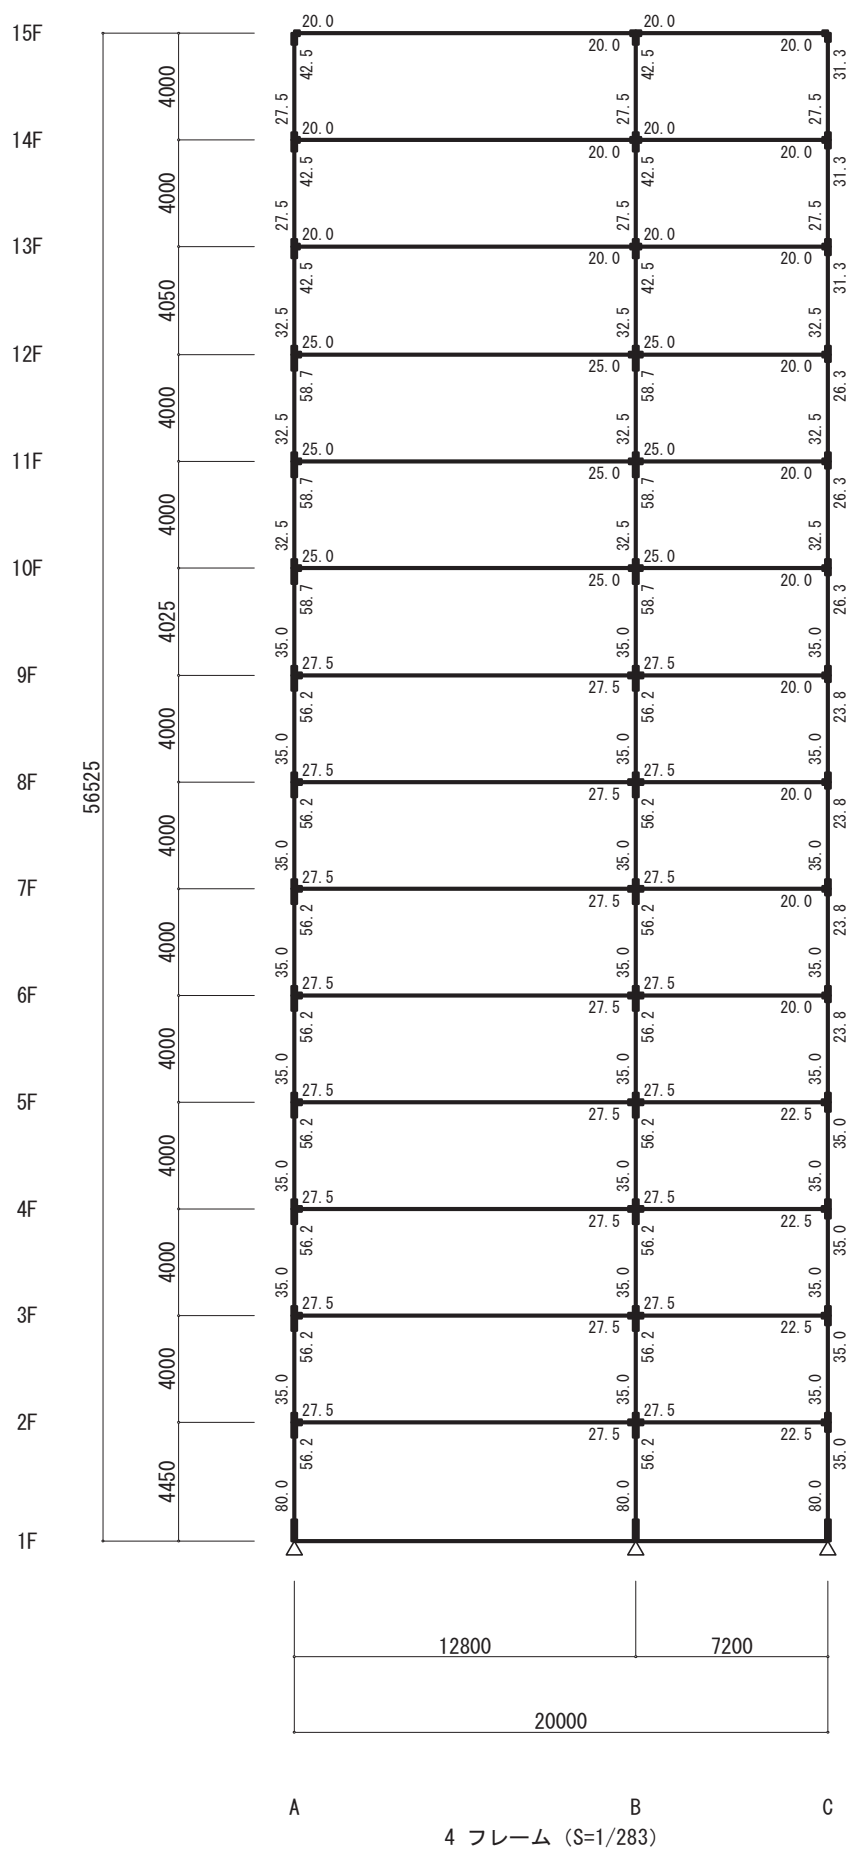

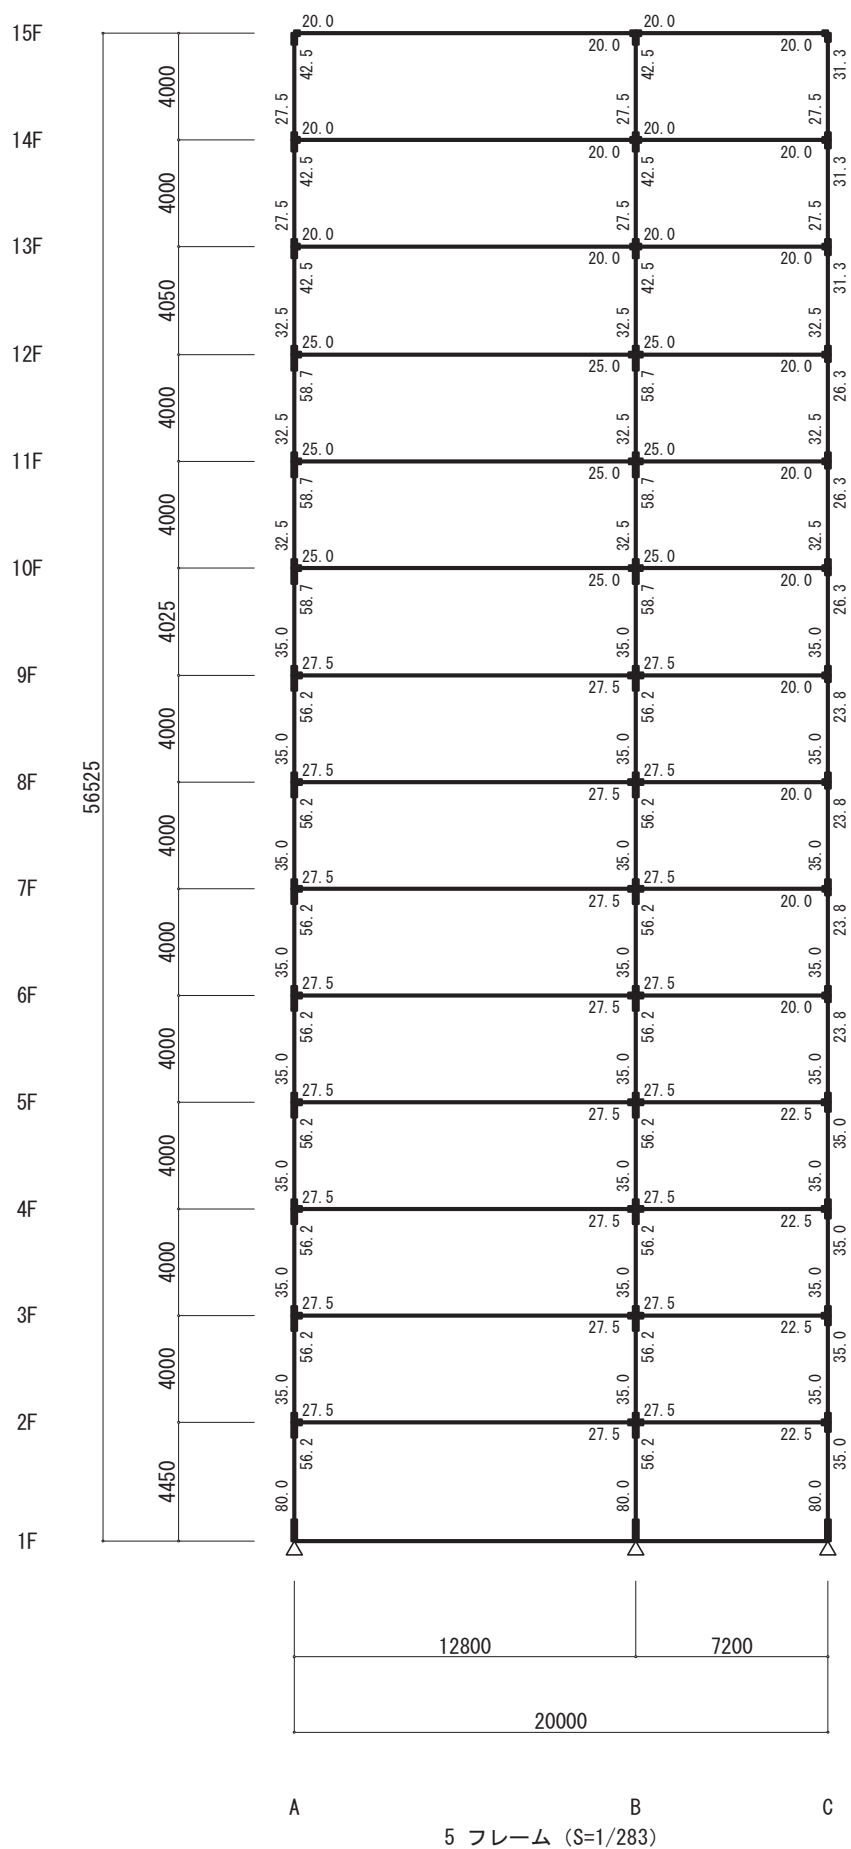

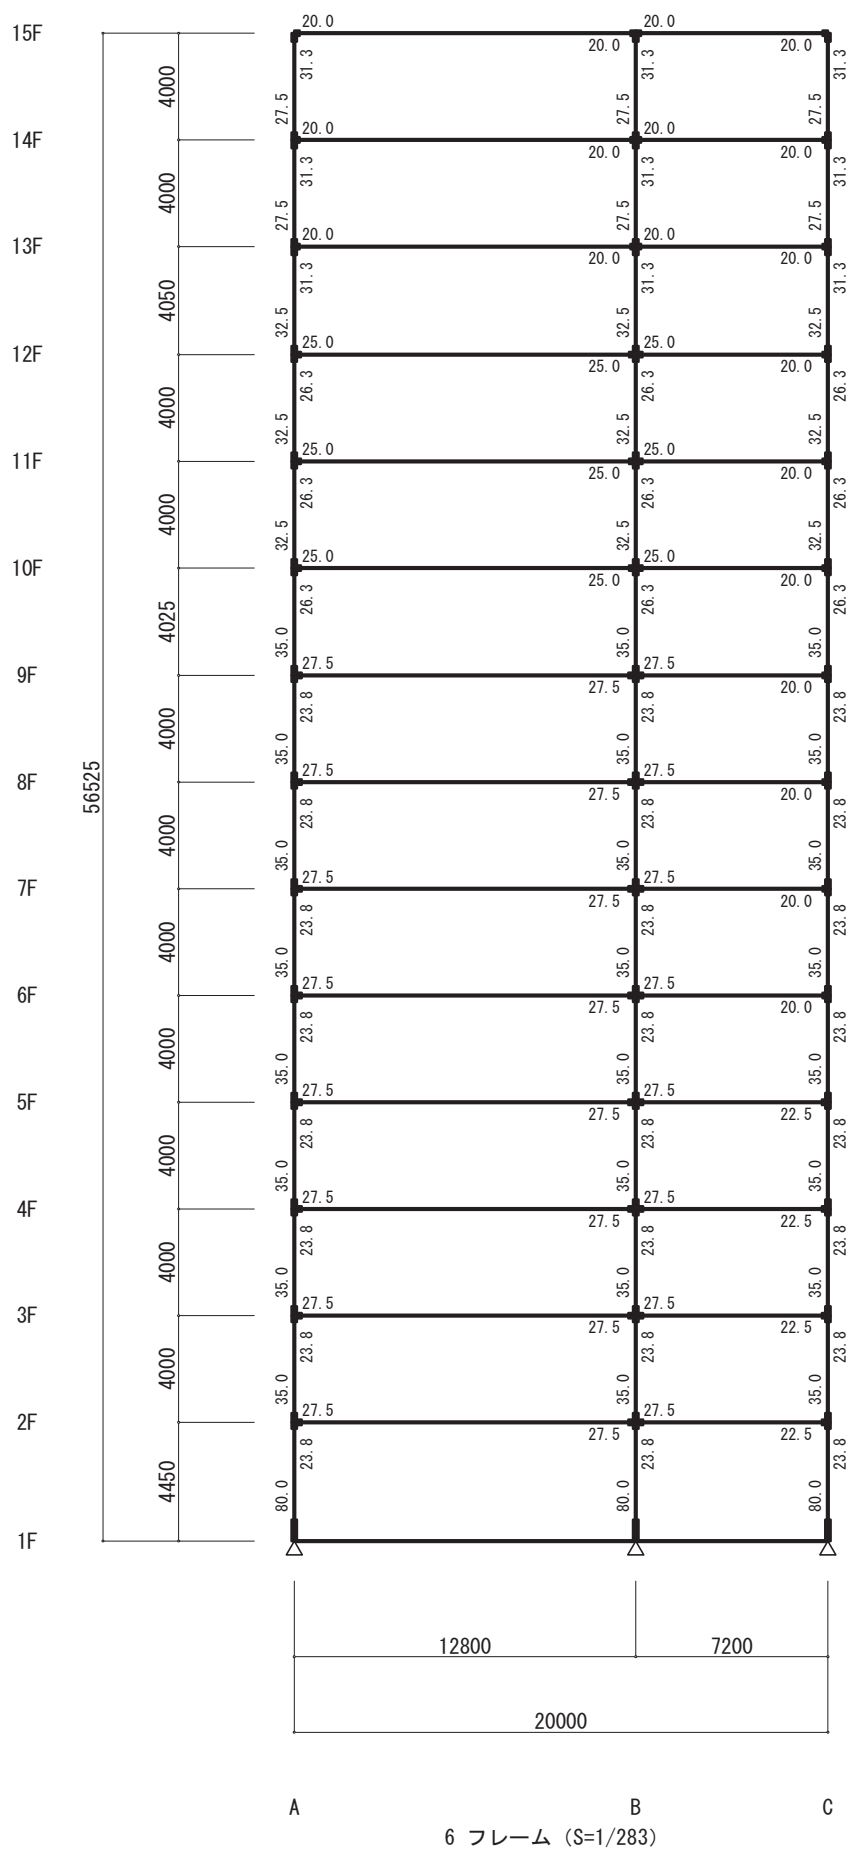

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $L_o/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $L_o/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平14国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力
	X方向 Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造 ルート3 ルート3
	S造 ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
15F	D25	D10	D25	D10
14F	D25	D10	D25	D10
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
14F	D25	D10
13F	D25	D10
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
14F	D10	D13	D10	D13
13F	D10	D13	D10	D13
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13

層	X 方向		Y 方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8. 1 計算条件

I-8. 1. 1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1. 00	
算定対象最上階	14F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0. 00	
浮上り・圧縮耐力（鉛直バネ）の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）	$\Sigma Mpc/\Sigma Mpb\geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8. 1. 2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値	保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40	
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える	

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル	
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）	
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する	
曲げ耐力の各ステップでの計算	----	
せん断耐力の各ステップでの計算	しない	
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う	
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4. 1 モデル化条件」の指定による	
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化	
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）	
はり長期応力の考慮	考慮する	
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する	
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 αm	1. 00	
h _o /DのDのとり方	柱せい	
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない	
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）	

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha e$	1. 25	1. 00

I-8.1.4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御
反復計算の打ち切り回数	5
最大不釣合い力率	0.01 %
最大不釣合い力	0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数 --- 打ち切り誤差 ---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

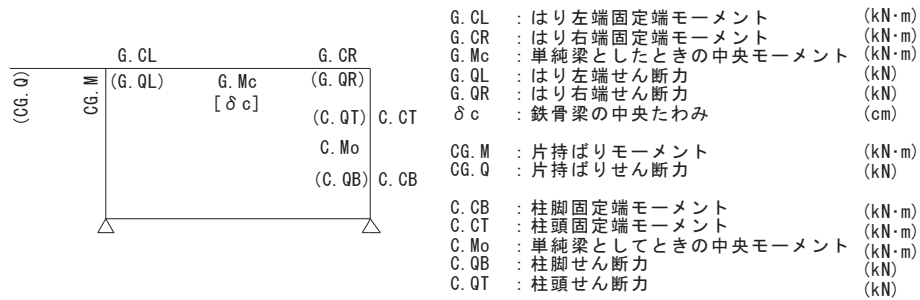


固定荷重＋積載荷重

15F	56525	4000	57.0 (47.1)	86.1 [0.13]	57.0 (47.1)	55.6 (46.0)	84.1 [0.20]	55.6 (46.0)	55.6 (46.0)	84.1 [0.20]	55.6 (46.0)	55.6 (46.0)	84.1 [0.20]	55.6 (46.0)	57.0 (47.1)	86.1 [0.13]	57.0 (47.1)
14F		4000	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)
13F		4050	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	50.2 (41.5)	76.0 [0.18]	50.2 (41.5)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)
12F		4000	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)
11F		4000	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)
10F		4025	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)
9F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
8F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
7F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
6F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
5F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
4F		4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)
3F	4000	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	51.6 (42.6)	78.0 [0.12]	51.6 (42.6)	59.6 (49.3)	90.0 [0.04]	59.6 (49.3)	
2F	4450	60.3 (49.9)	91.1 [0.04]	60.3 (49.9)	52.4 (43.3)	79.2 [0.12]	52.4 (43.3)	52.4 (43.3)	79.2 [0.12]	52.4 (43.3)	52.4 (43.3)	79.2 [0.12]	52.4 (43.3)	60.3 (49.9)	91.1 [0.04]	60.3 (49.9)	
1F		△210.3 (163.2)	322.6	△210.3 (163.2)	△210.3 (163.2)	322.6	△210.3 (163.2)	△210.3 (163.2)	322.6	△210.3 (163.2)	△210.3 (163.2)	322.6	△210.3 (163.2)	△210.3 (163.2)	322.6	△210.3 (163.2)	
			7200	7200		7200		7200		7200							
			36000														
			1	2		3		4		5		6					
			A フレーム (S=1/283)														


固定荷重＋積載荷重

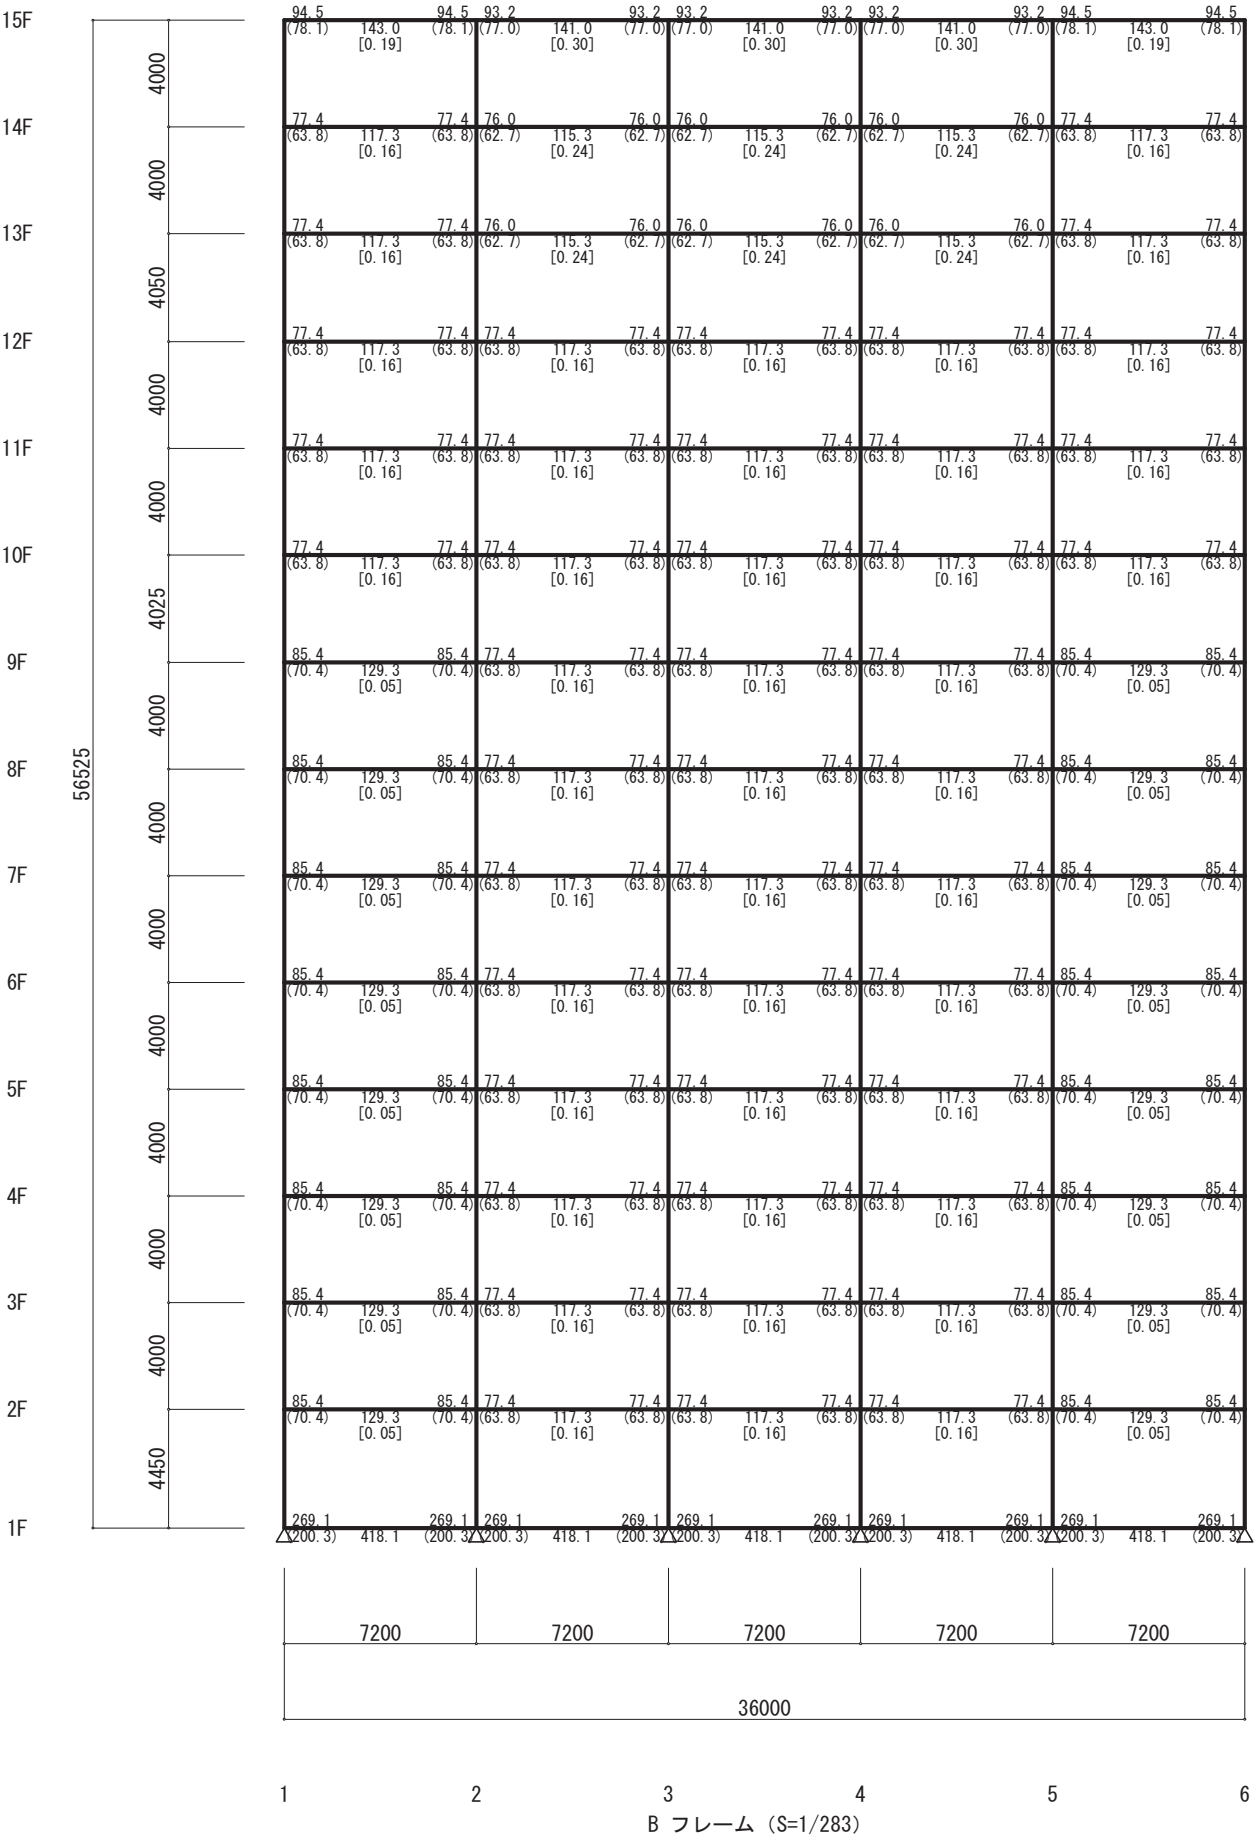


固定荷重＋積載荷重

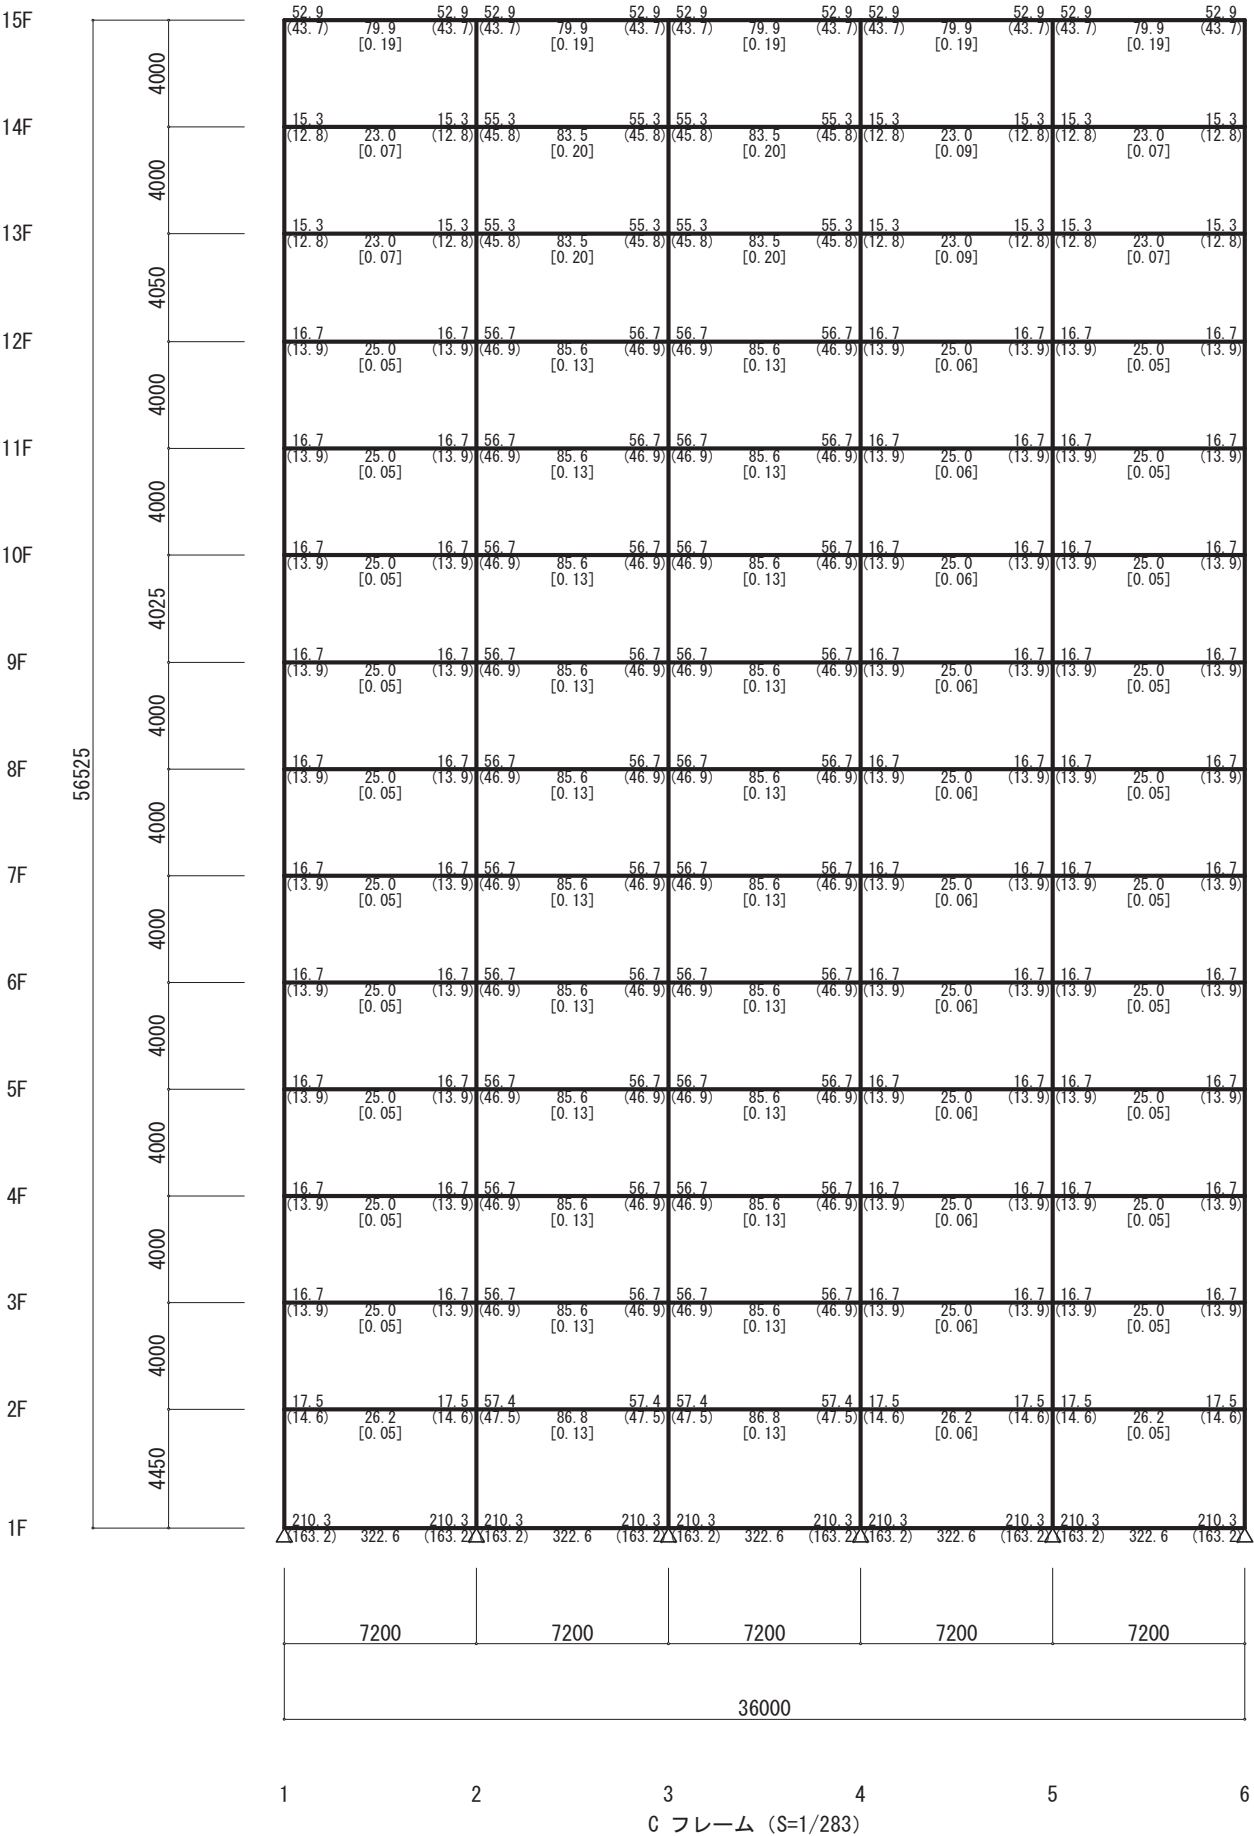


固定荷重＋積載荷重

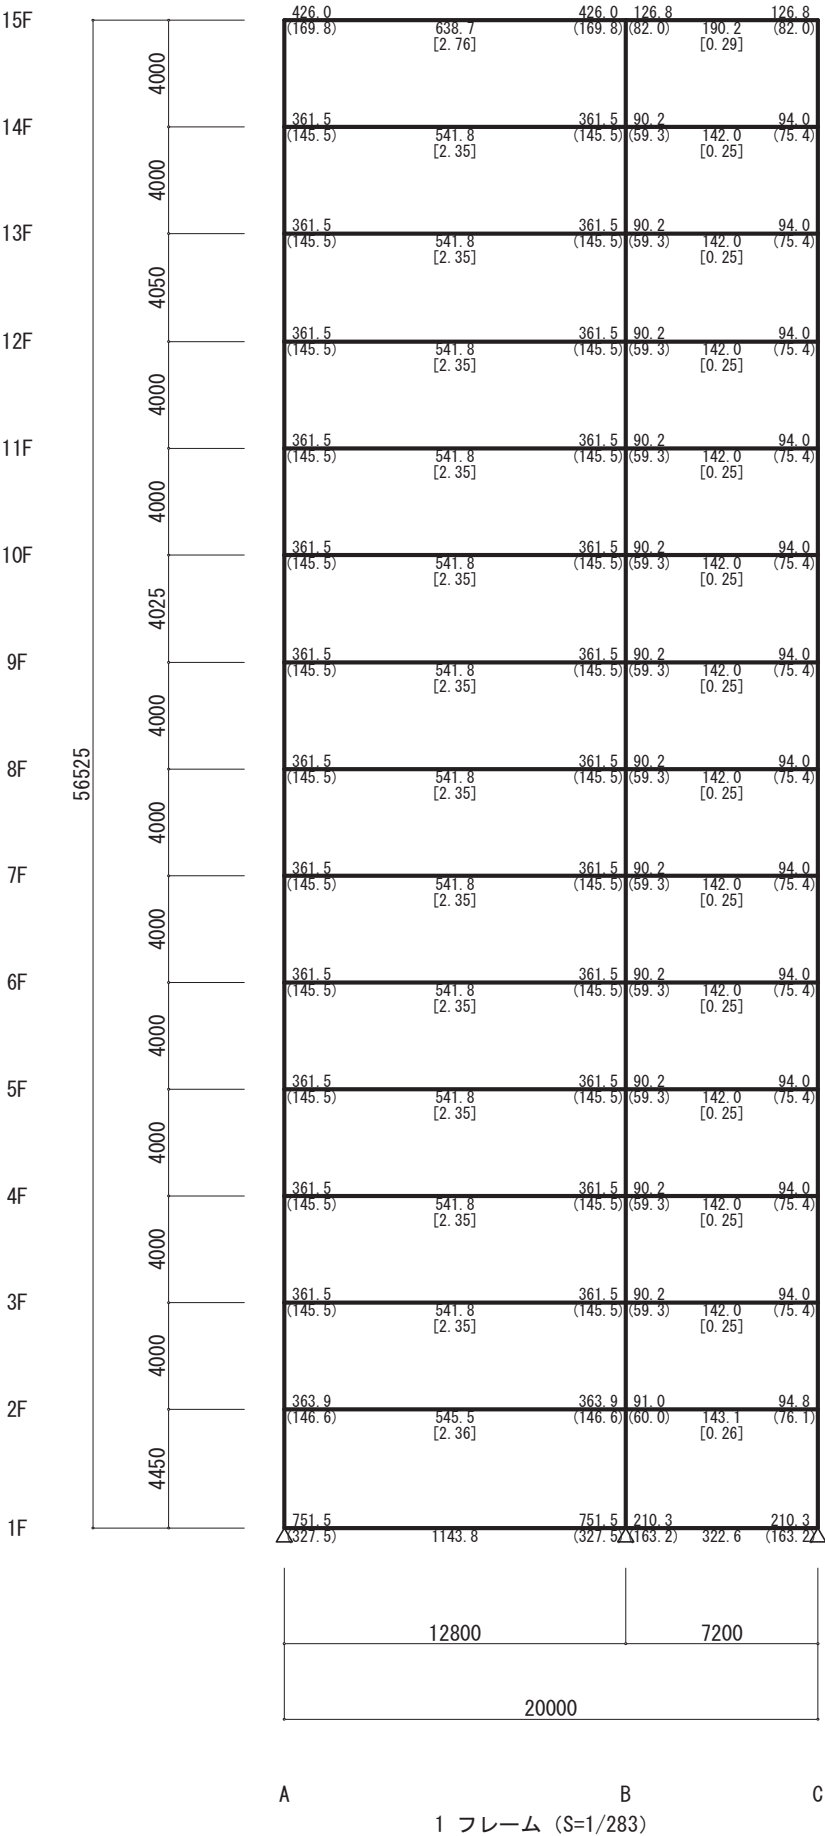


固定荷重＋積載荷重

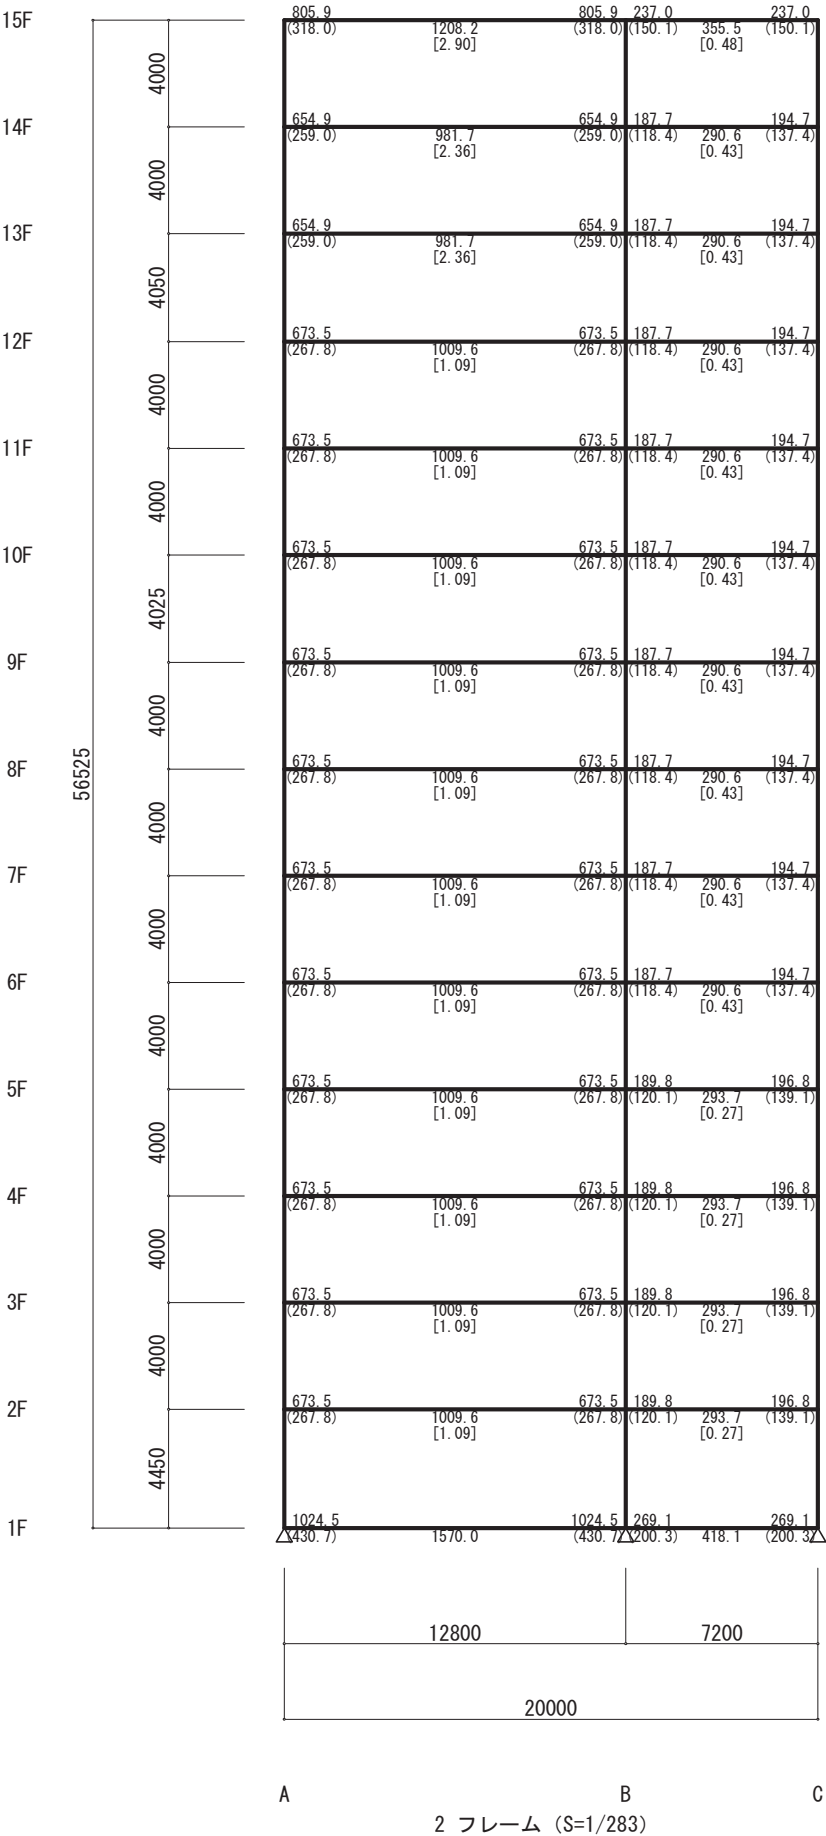


固定荷重+積載荷重

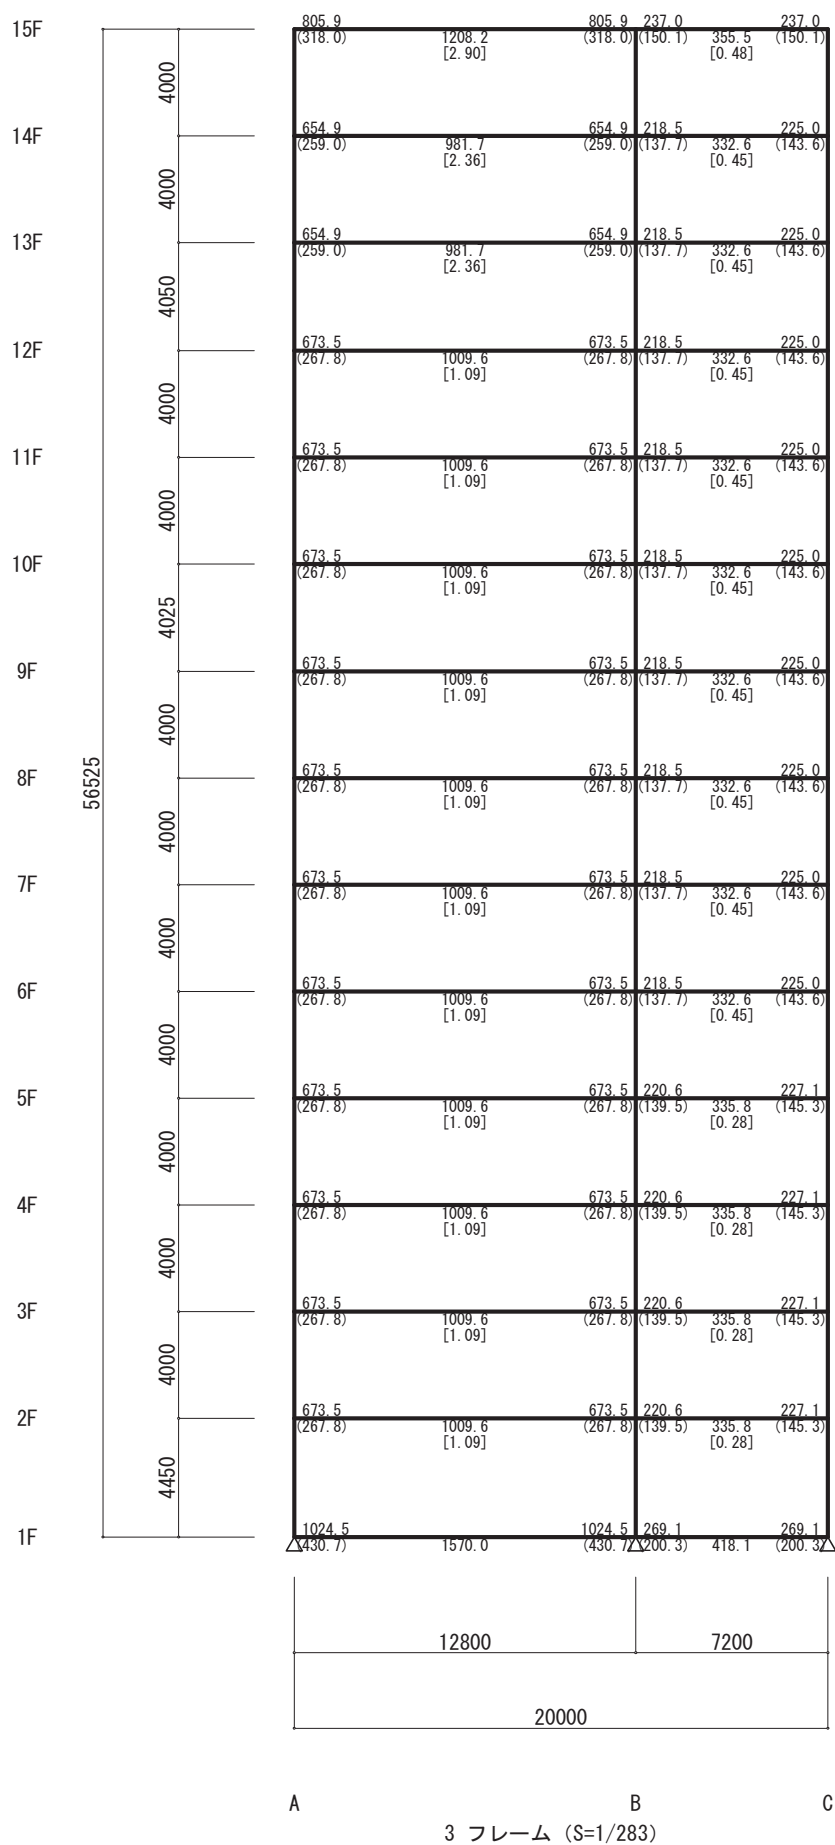


固定荷重+積載荷重

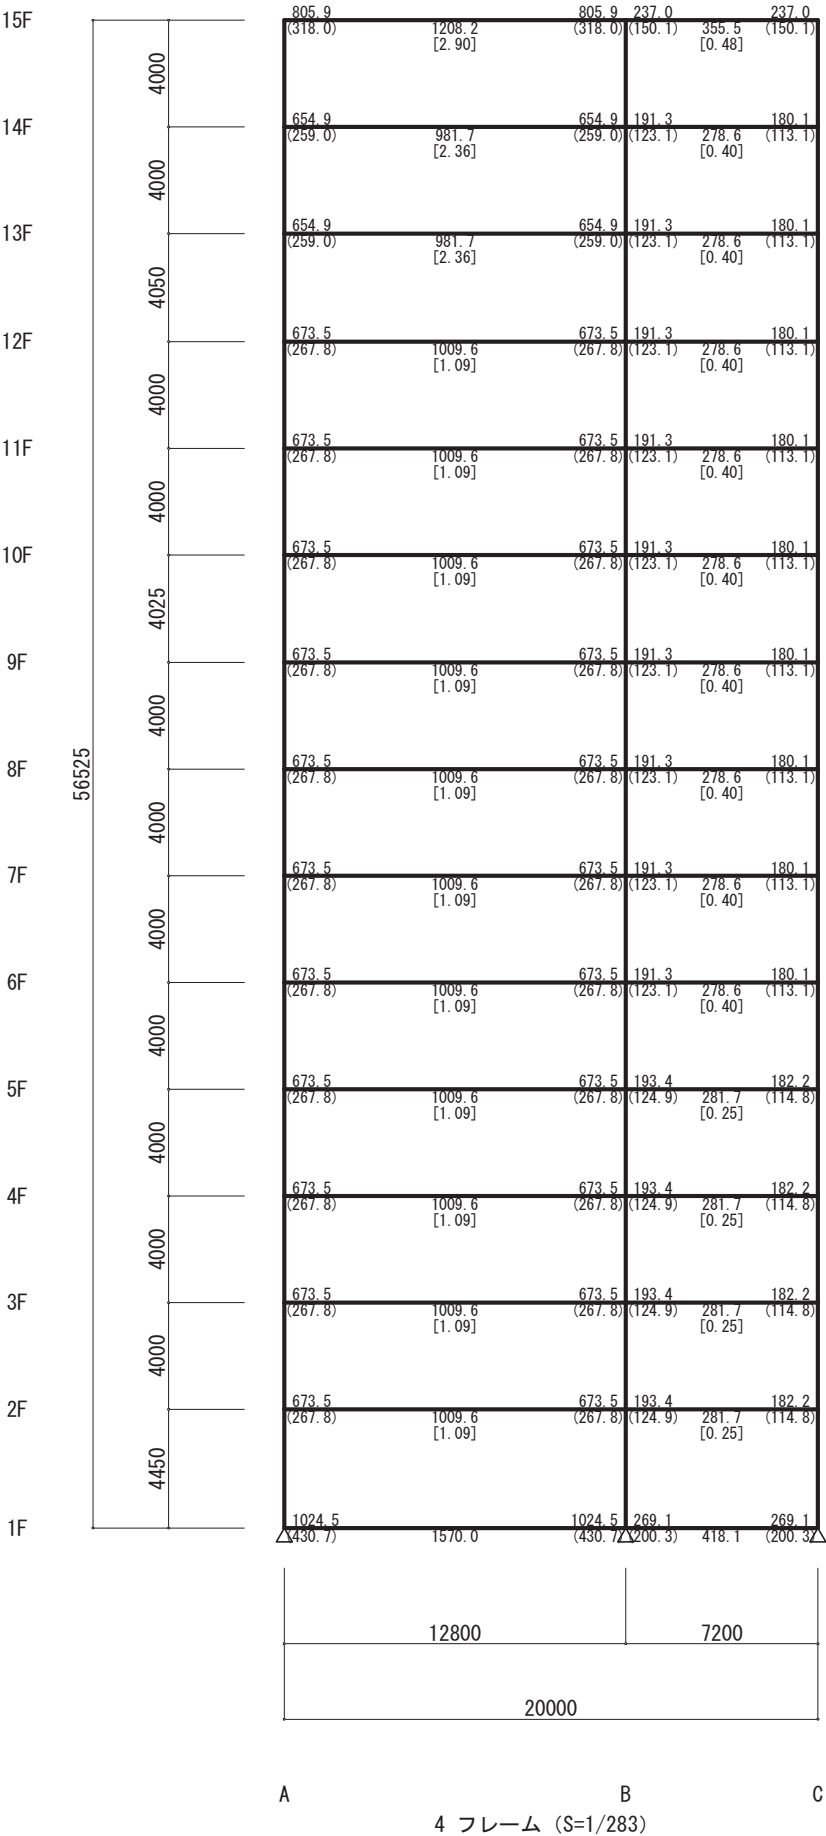

固定荷重＋積載荷重

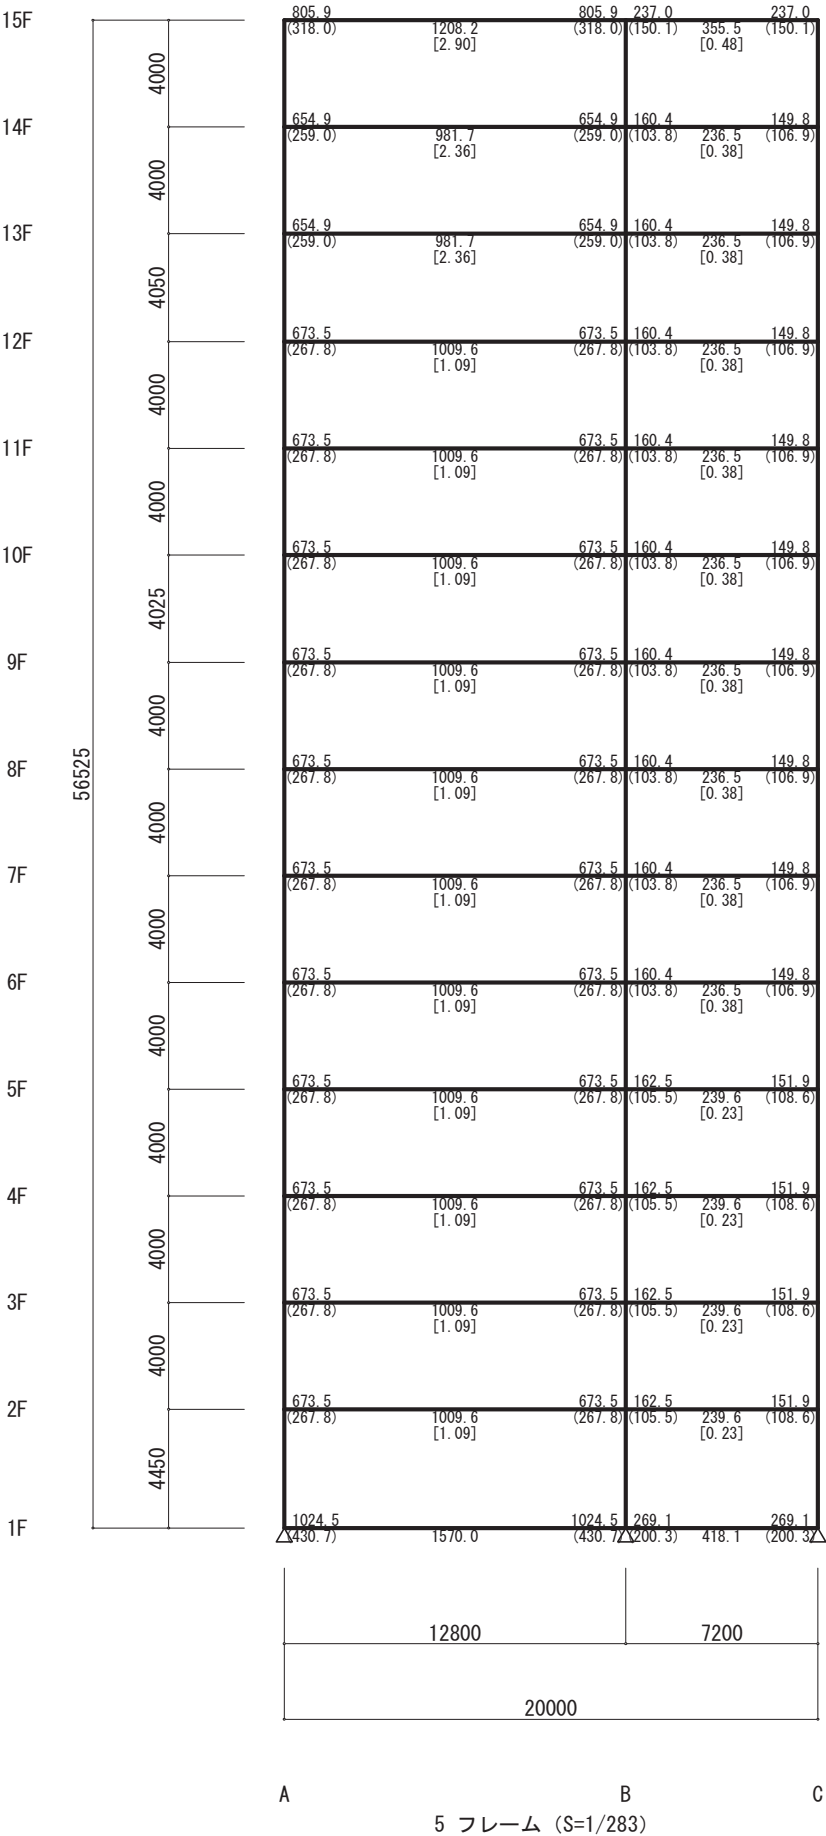

固定荷重＋積載荷重

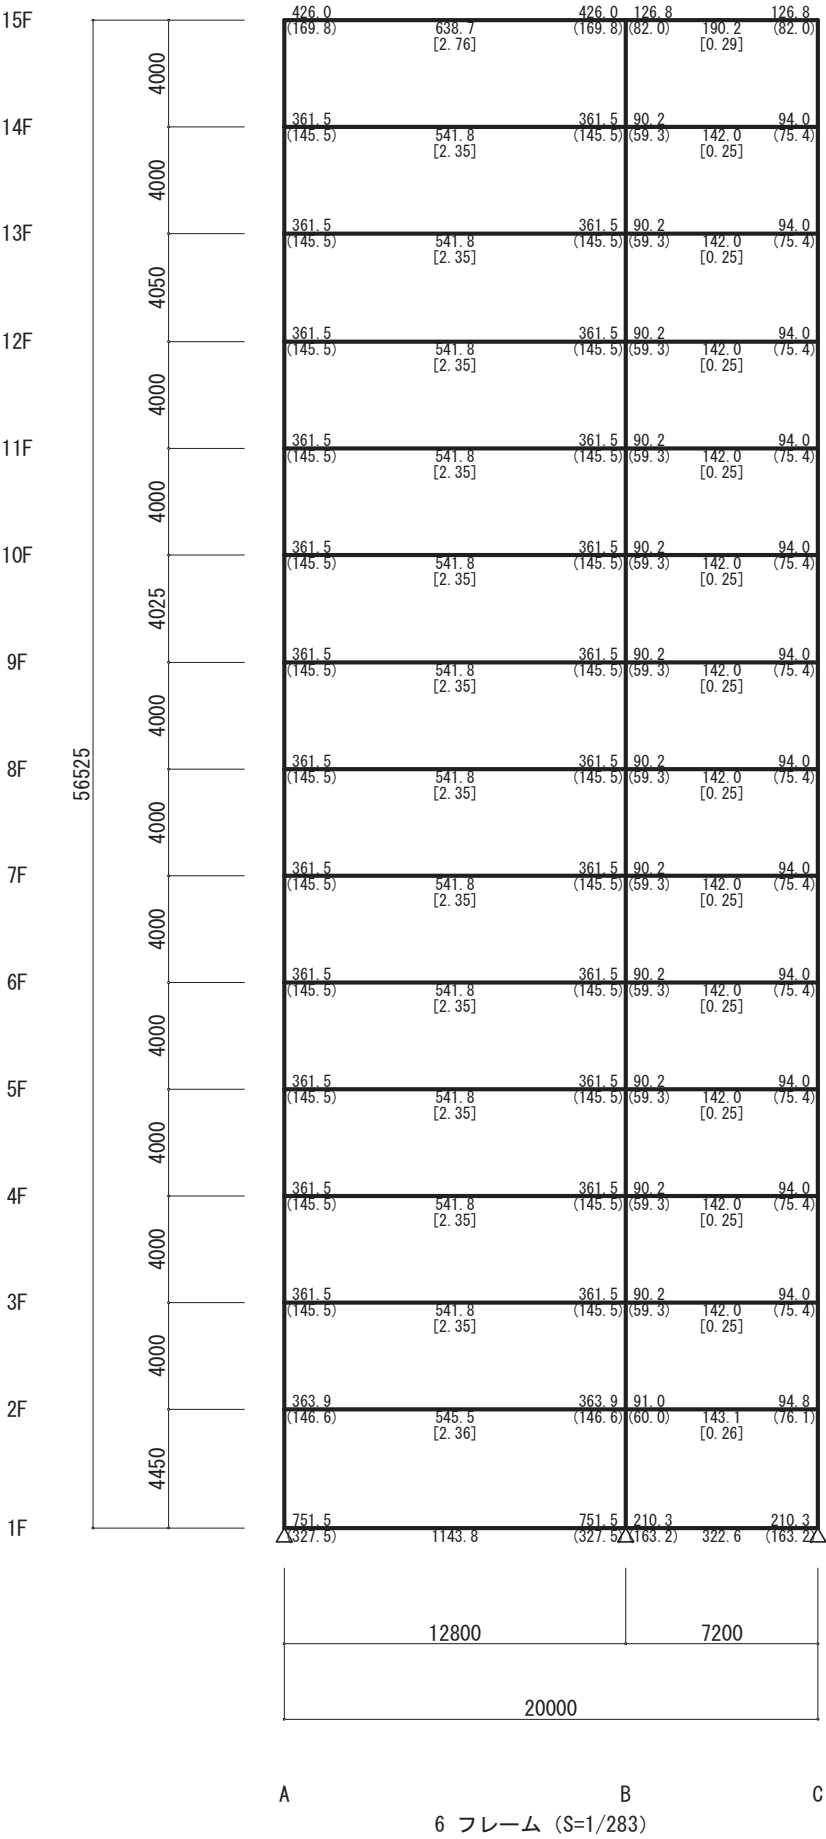

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	57.0	57.0	86.1	47.1	47.1	0.0	0.0	0.131
	2	3	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	4	5	55.6	55.6	84.1	46.0	46.0	0.0	0.0	0.198
	5	6	57.0	57.0	86.1	47.1	47.1	0.0	0.0	0.131
14F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	3	4	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	4	5	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
13F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	3	4	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	4	5	50.2	50.2	76.0	41.5	41.5	0.0	0.0	0.179
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
12F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
11F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
10F	1	2	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
9F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
8F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
7F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
6F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
5F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
4F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
3F	1	2	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	3	4	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	4	5	51.6	51.6	78.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.118
	5	6	59.6	59.6	90.0	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
2F	1	2	60.3	60.3	91.1	49.9	49.9	0.0	0.0	0.038
	2	3	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	3	4	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	4	5	52.4	52.4	79.2	43.3	43.3	0.0	0.0	0.120
	5	6	60.3	60.3	91.1	49.9	49.9	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	2	3	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	3	4	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	4	5	93.2	93.2	141.0	77.0	77.0	0.0	0.0	0.296
	5	6	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
14F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	3	4	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	4	5	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
13F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	3	4	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	4	5	76.0	76.0	115.3	62.7	62.7	0.0	0.0	0.242
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
12F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
11F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
10F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
9F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
8F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
14F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
13F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
12F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
11F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	426.0	426.0	638.7	169.8	169.8	0.0	0.0	2.764
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
14F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
13F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	363.9	363.9	545.5	146.6	146.6	0.0	0.0	2.361
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
13F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
12F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
13F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
12F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
13F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
12F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
13F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
12F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	673.5	673.5	1009.6	267.8	267.8	0.0	0.0	1.088
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1024.5	1024.5	1570.0	430.7	430.7	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	426.0	426.0	638.7	169.8	169.8	0.0	0.0	2.764
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
14F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
13F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	361.5	361.5	541.8	145.5	145.5	0.0	0.0	2.345
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	363.9	363.9	545.5	146.6	146.6	0.0	0.0	2.361
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	751.5	751.5	1143.8	327.5	327.5	0.0	0.0	


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	



A-1.2 節点重量



A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



- 上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
- 中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
- 下段：T.L（トータル重量）（kN）


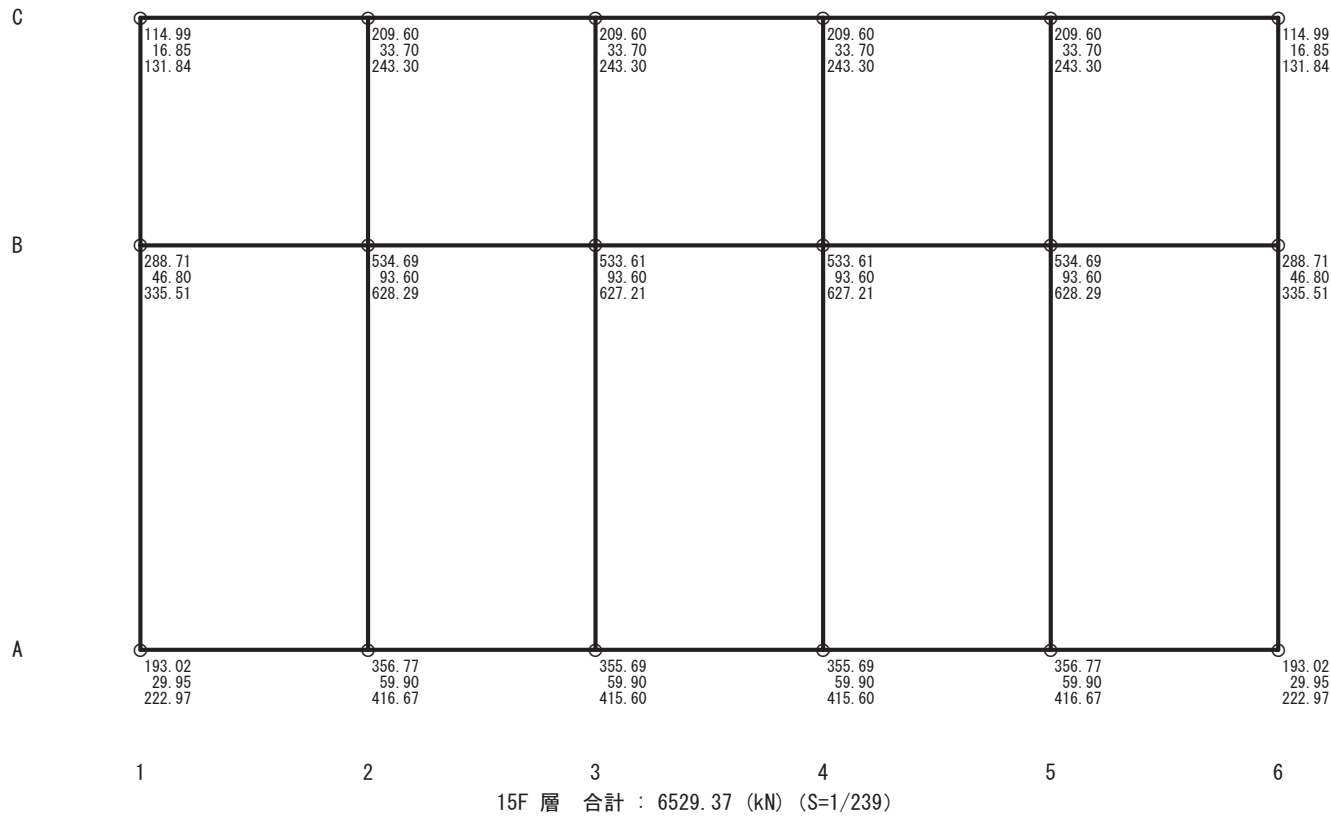


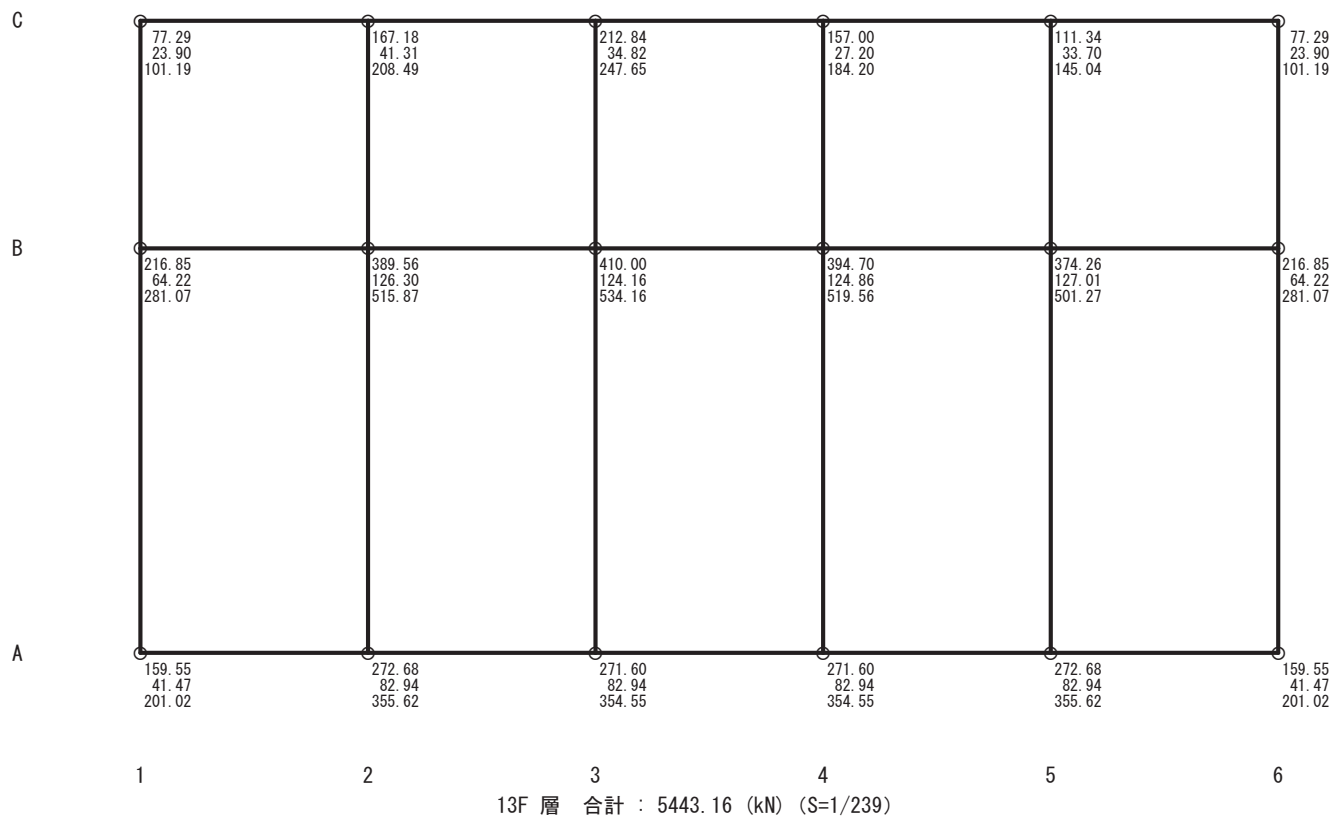
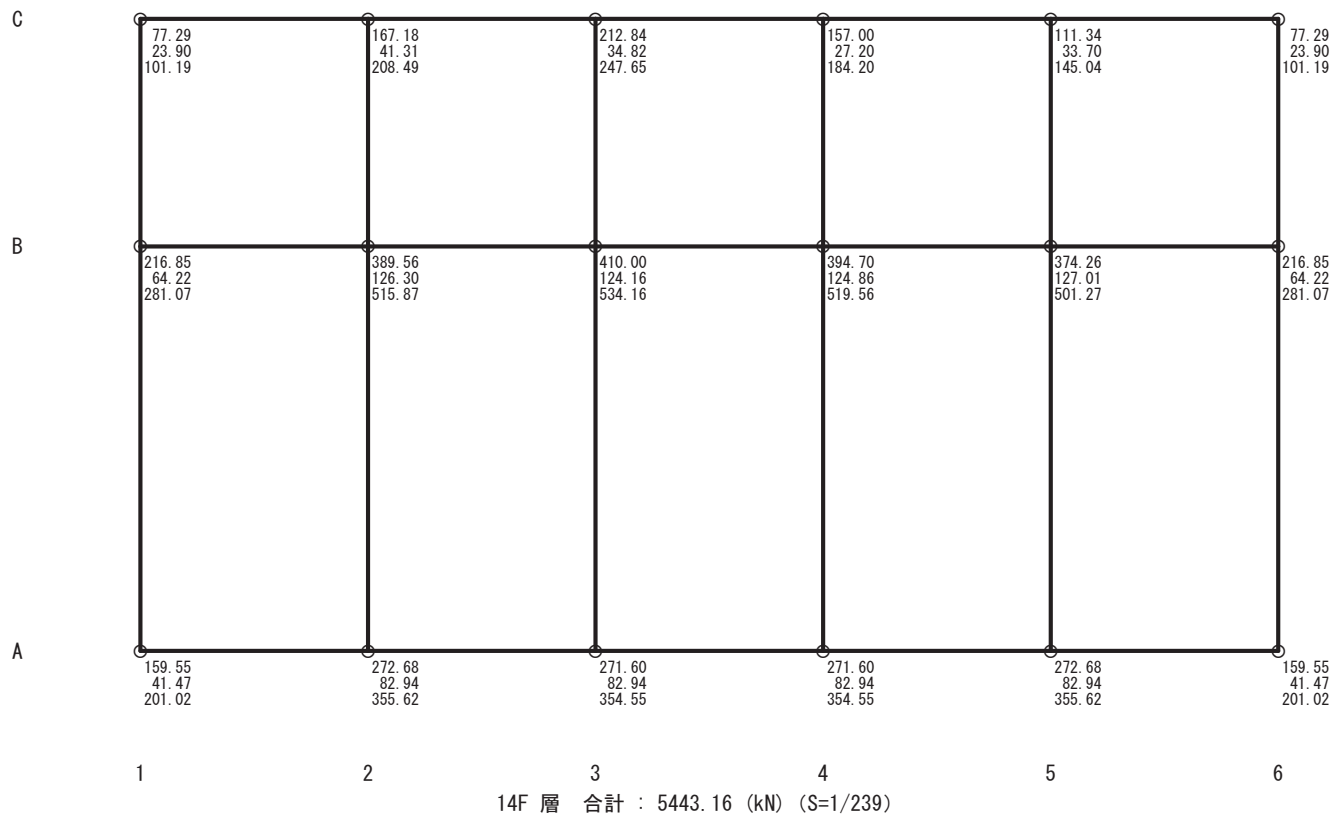


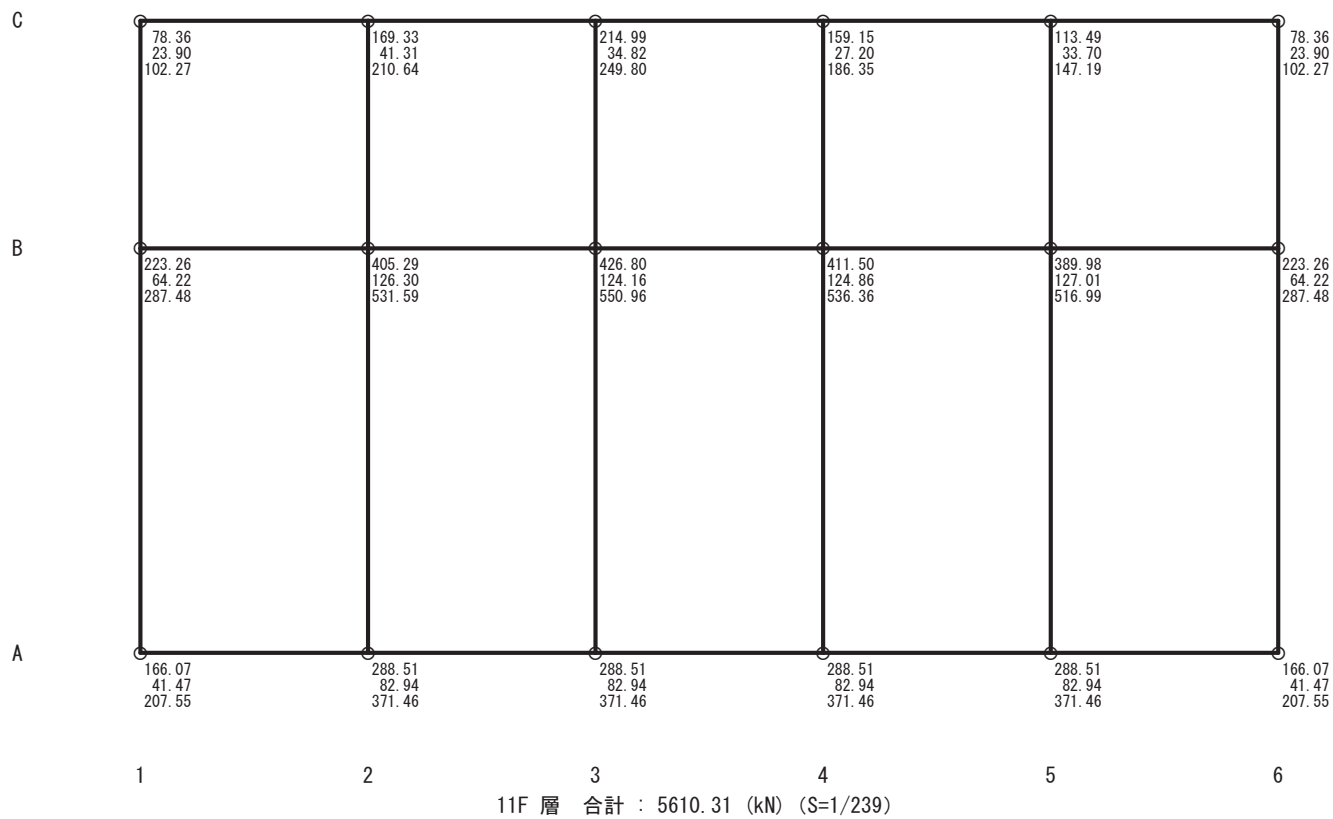
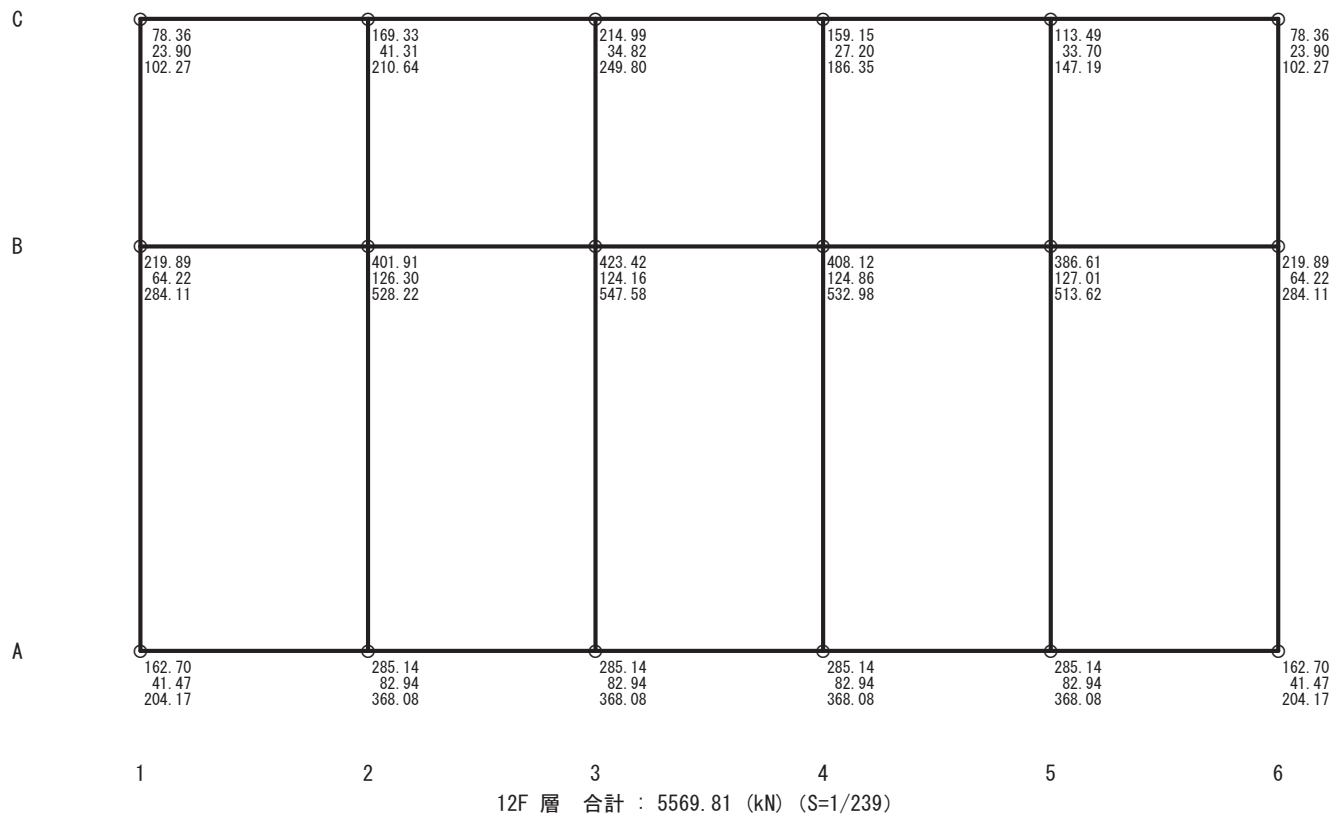


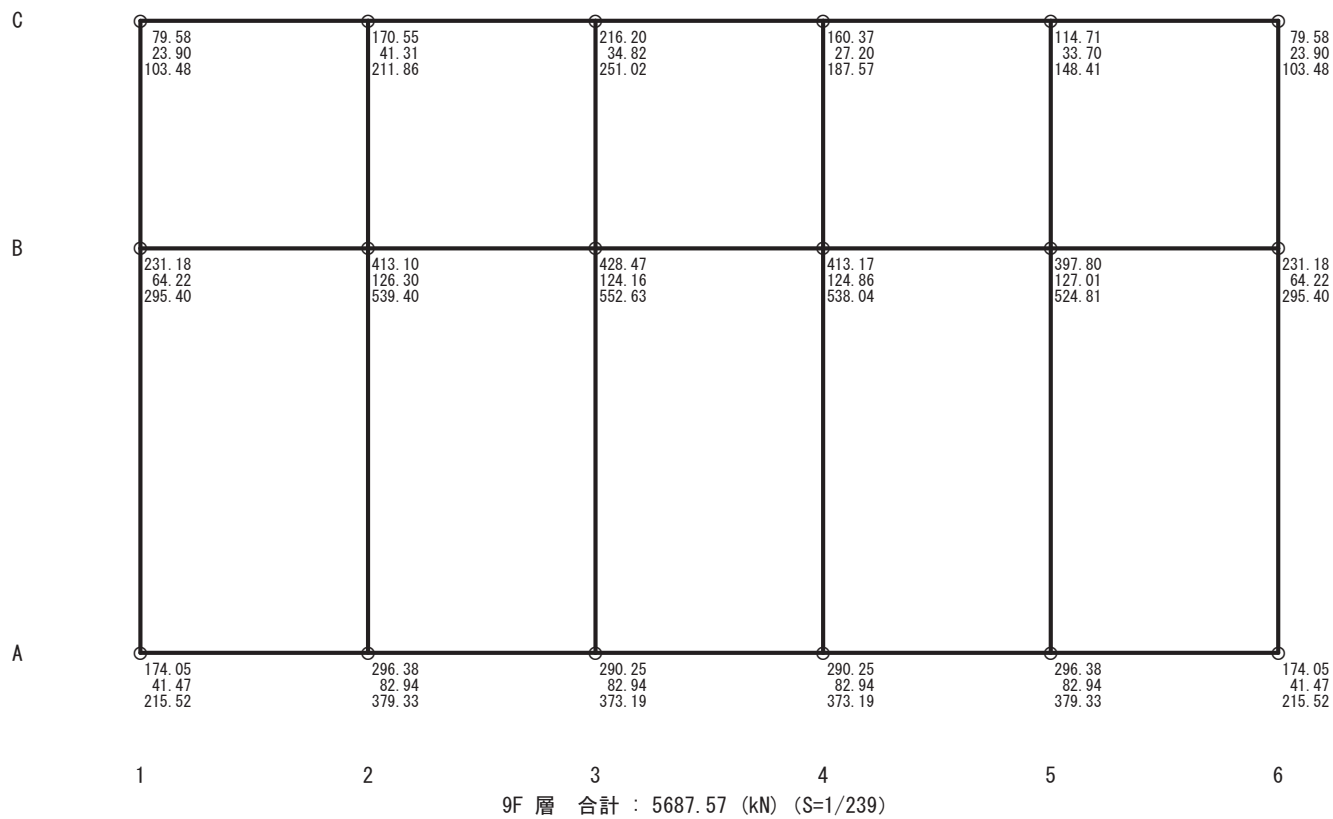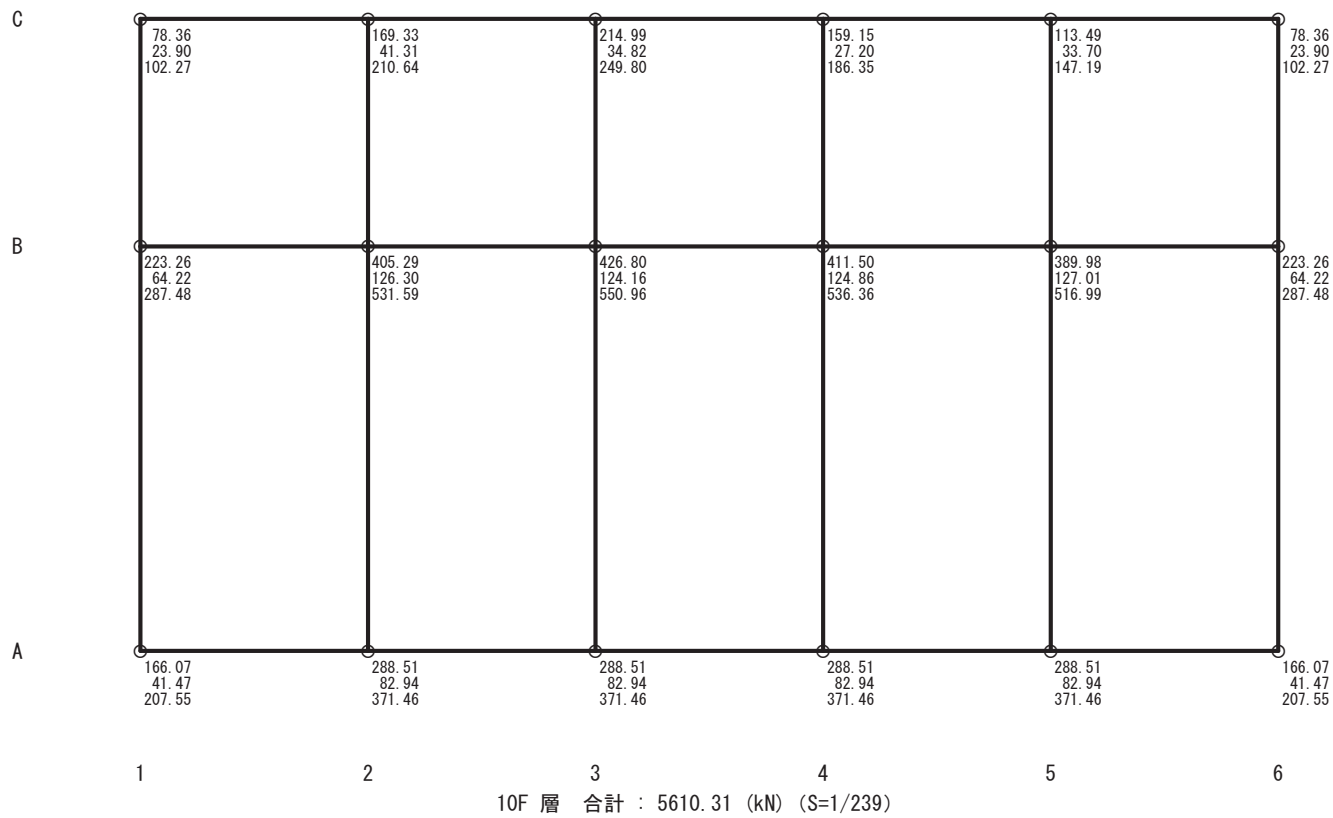

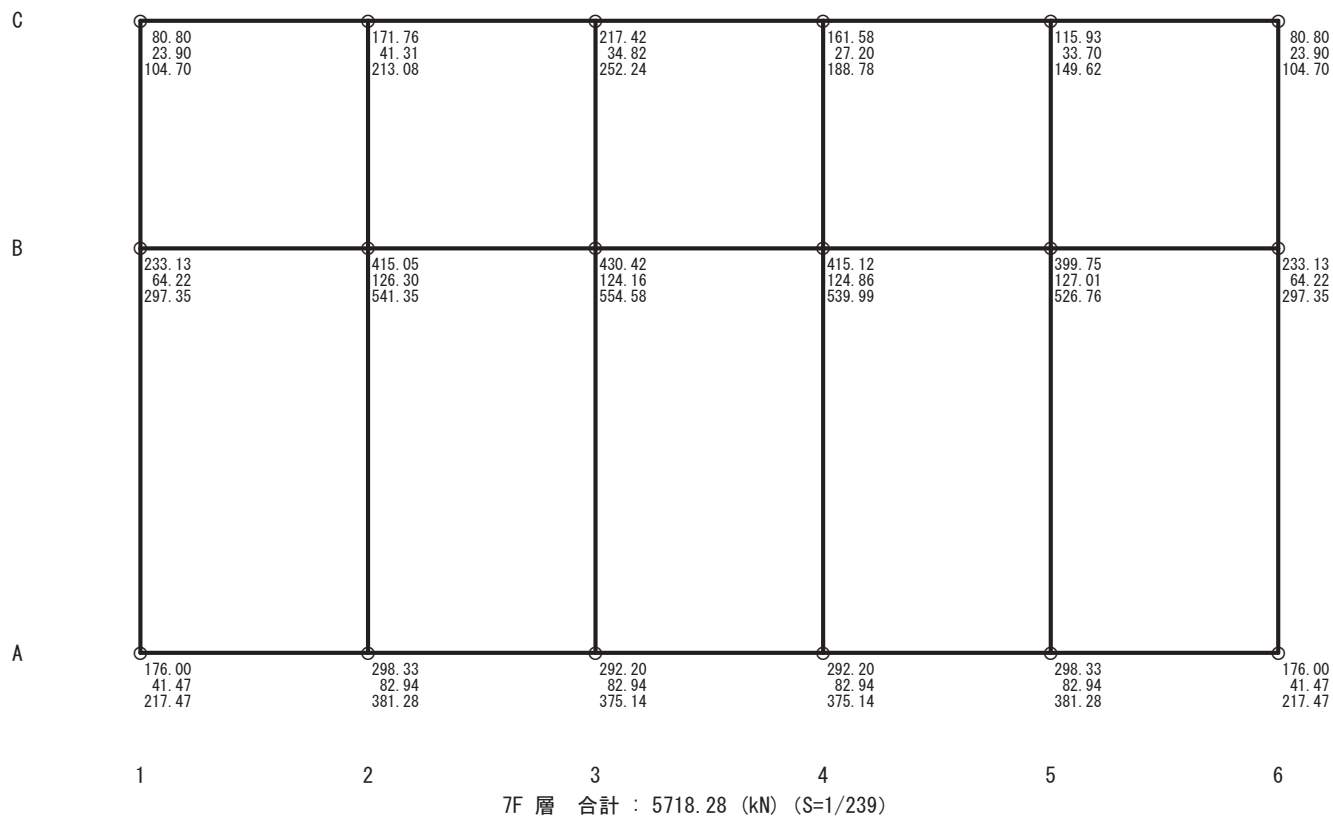
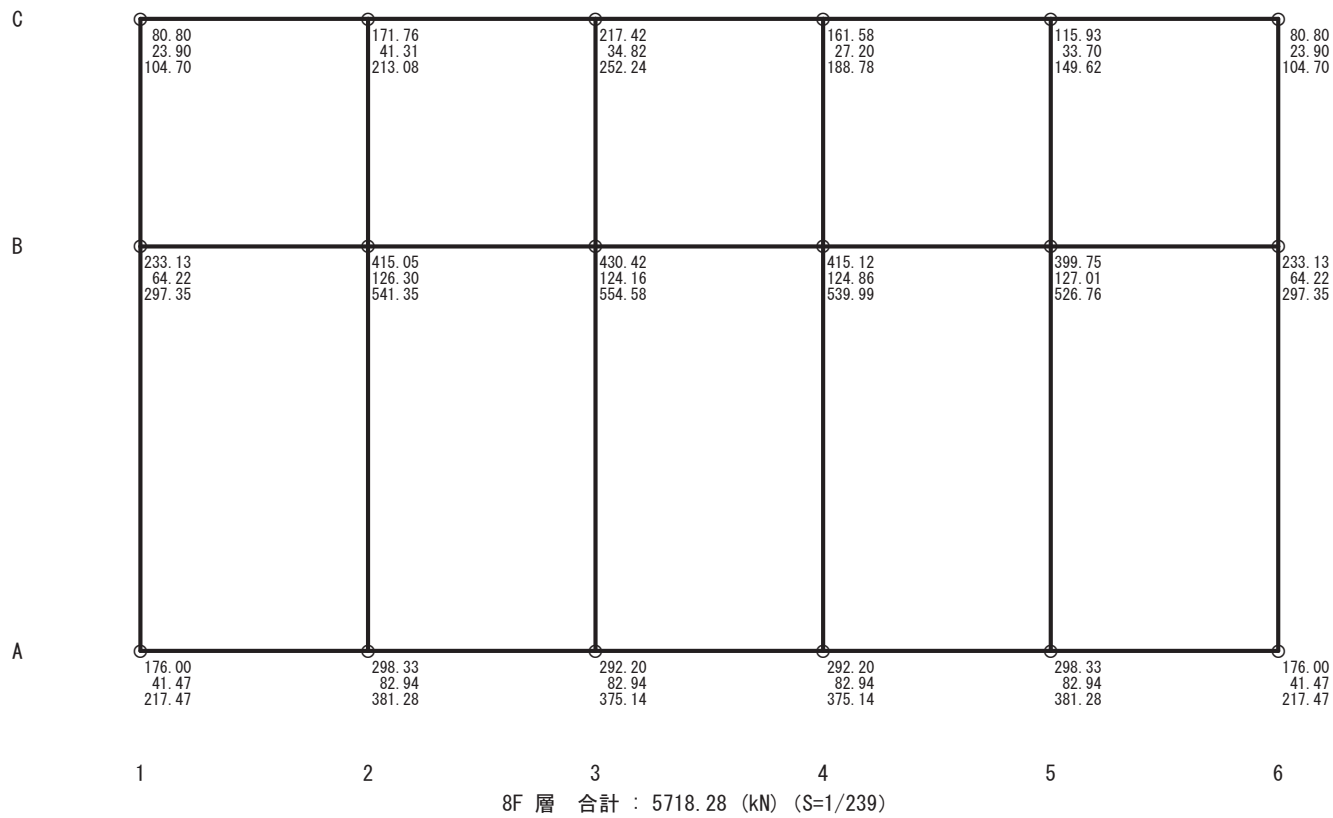


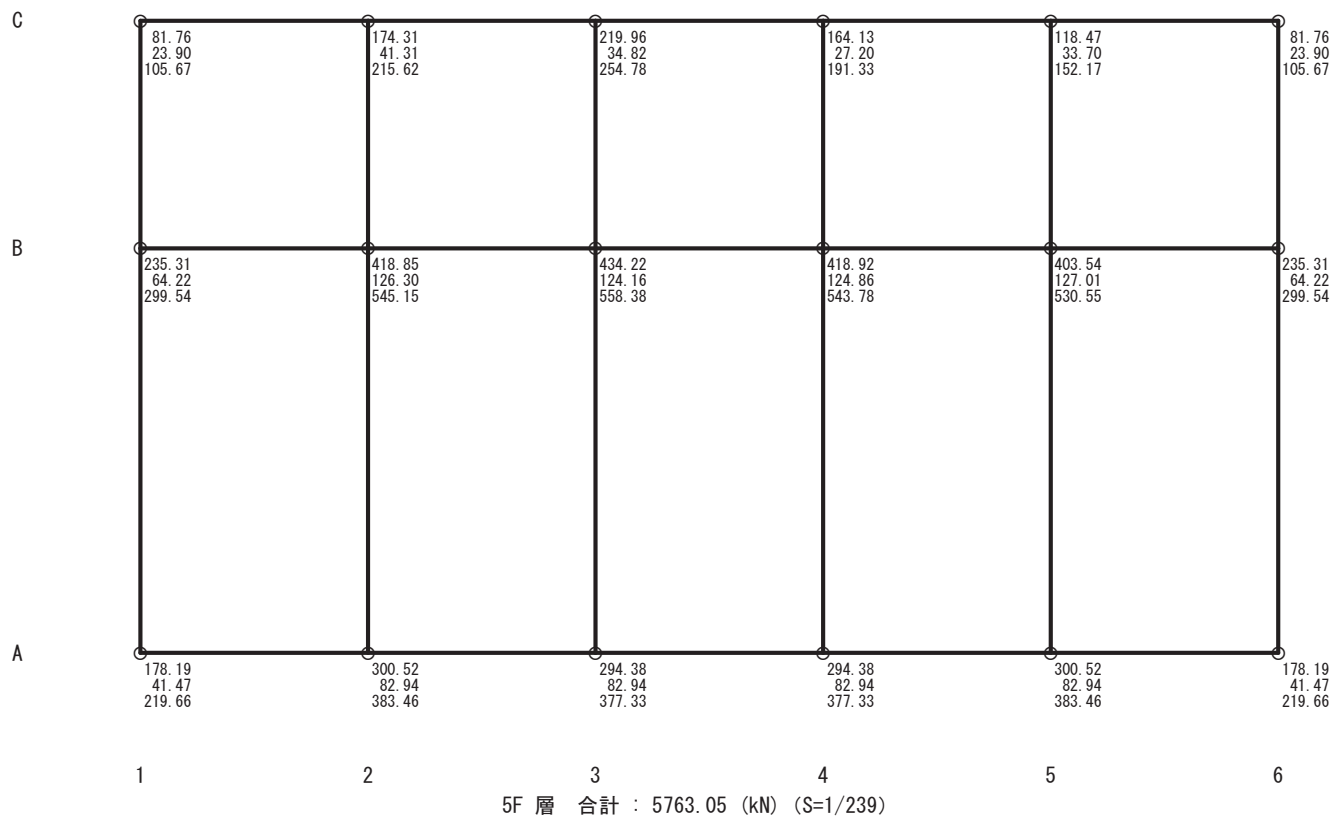
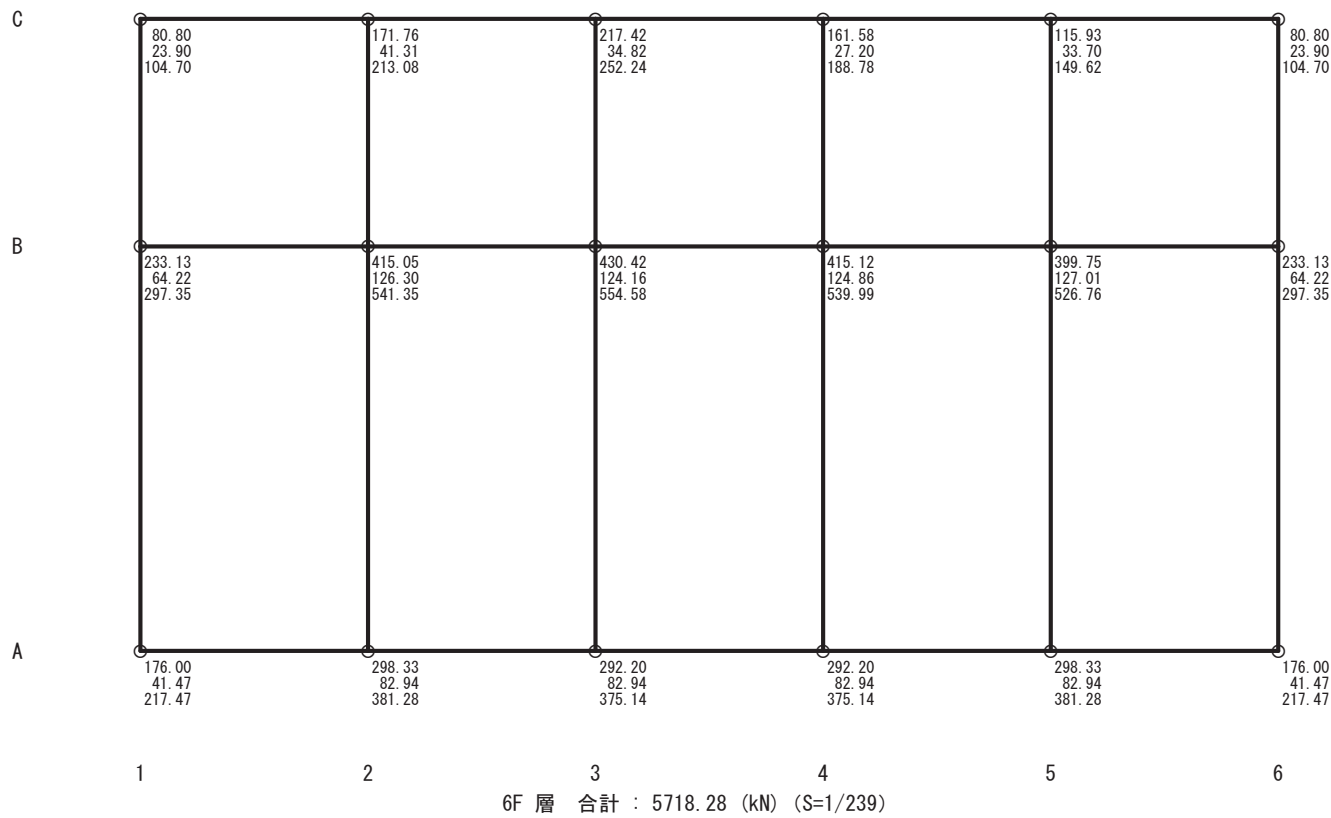


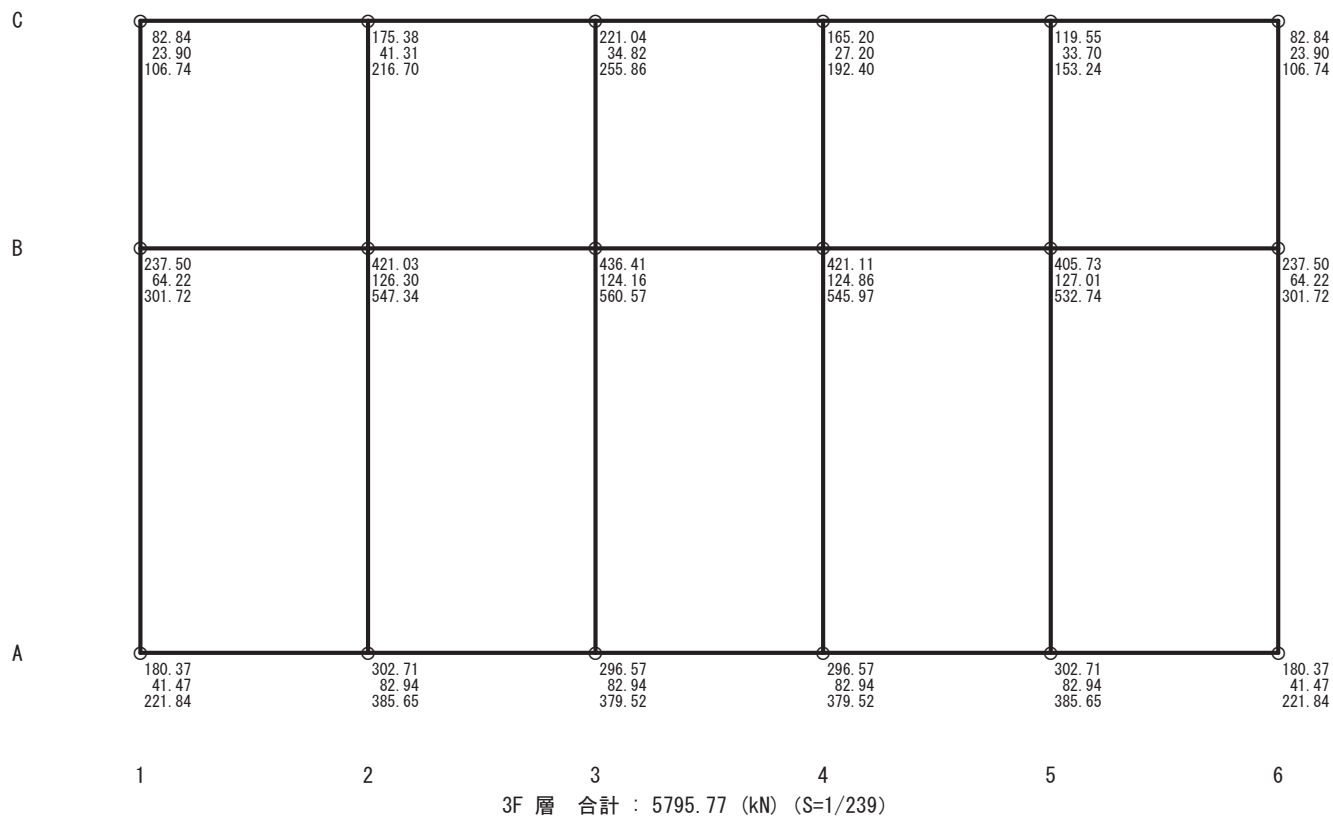
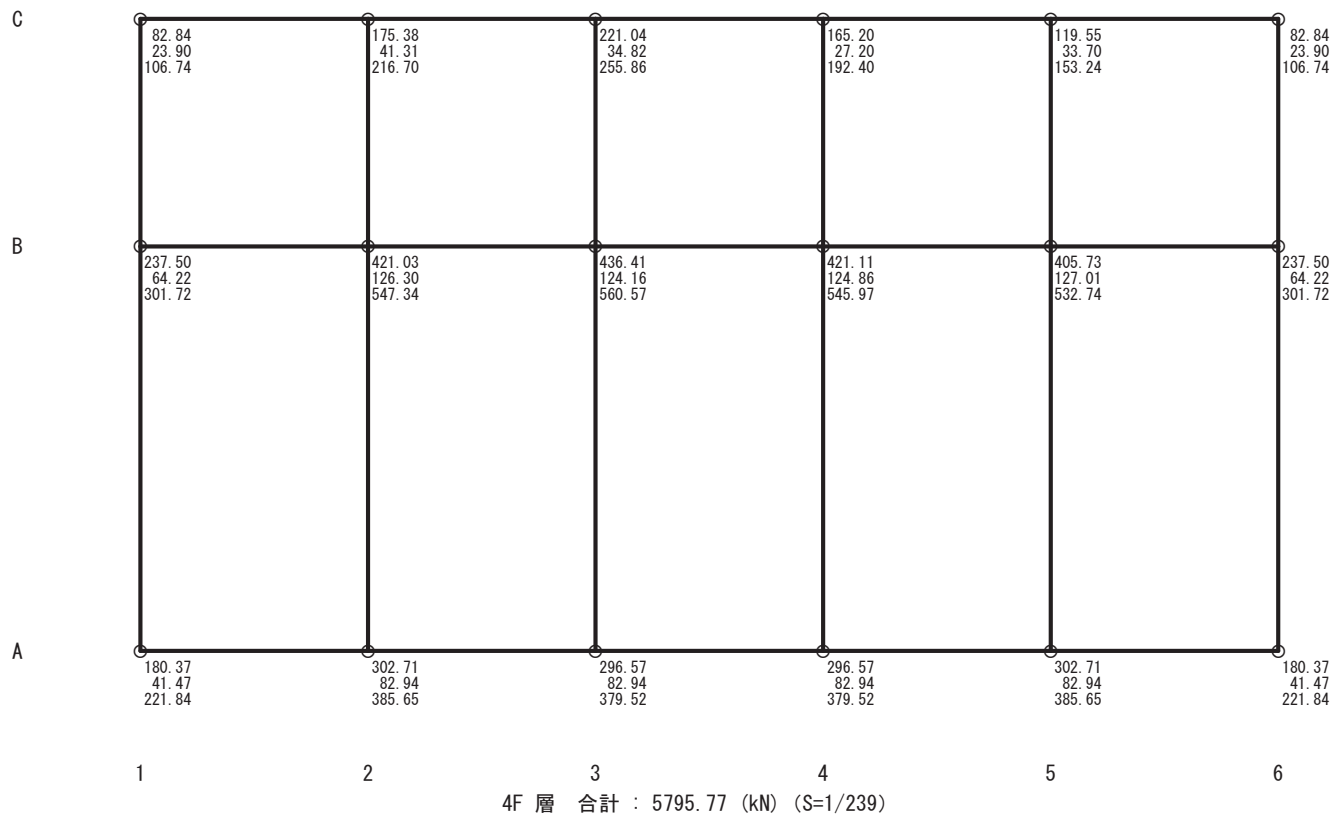


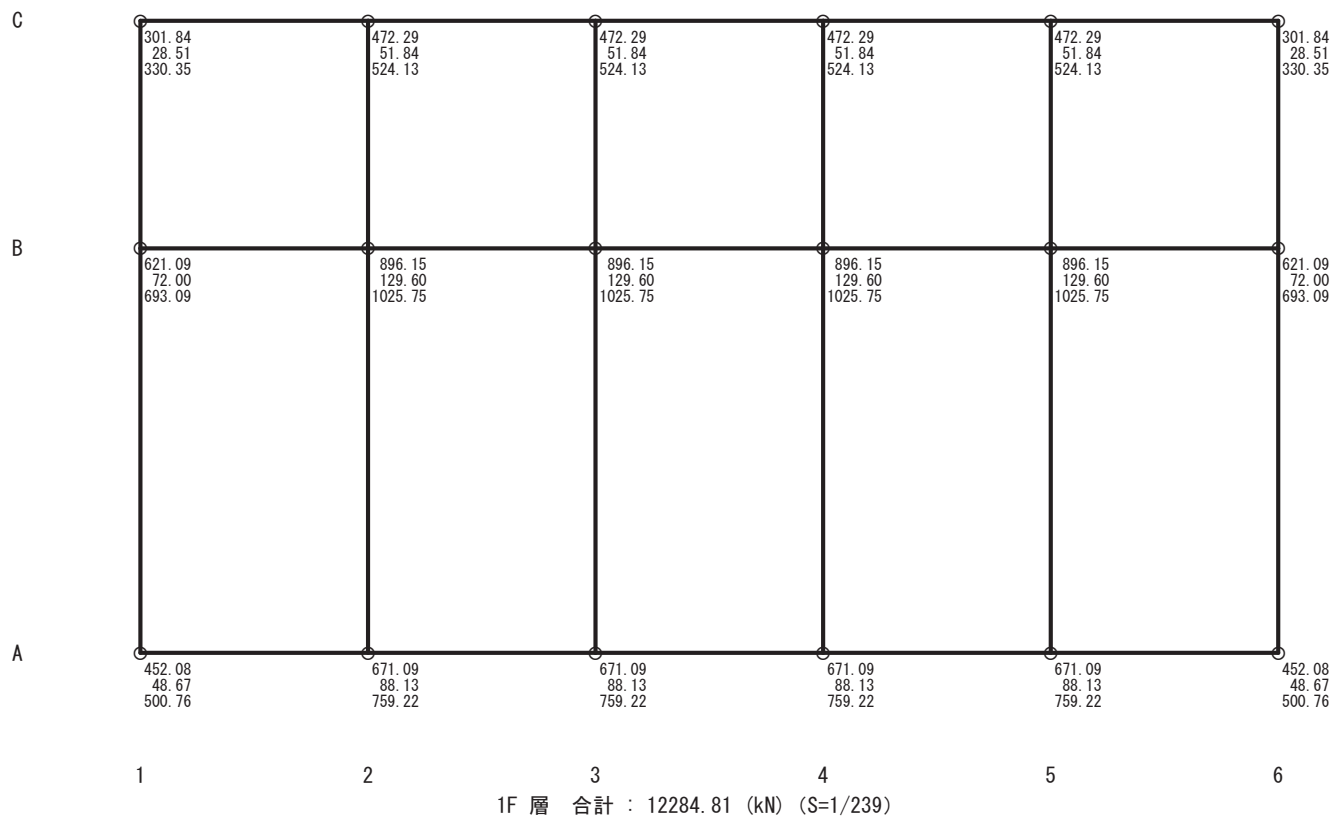
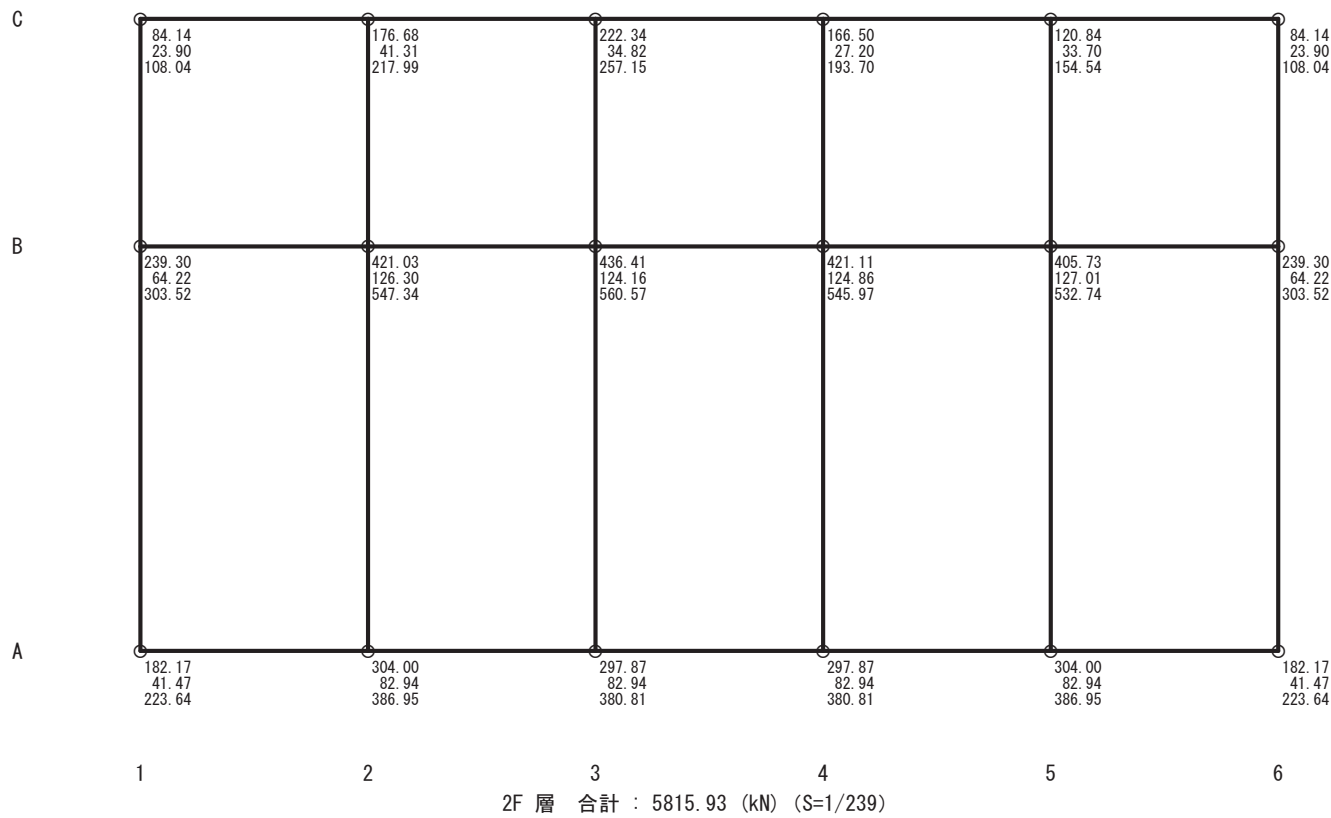




A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

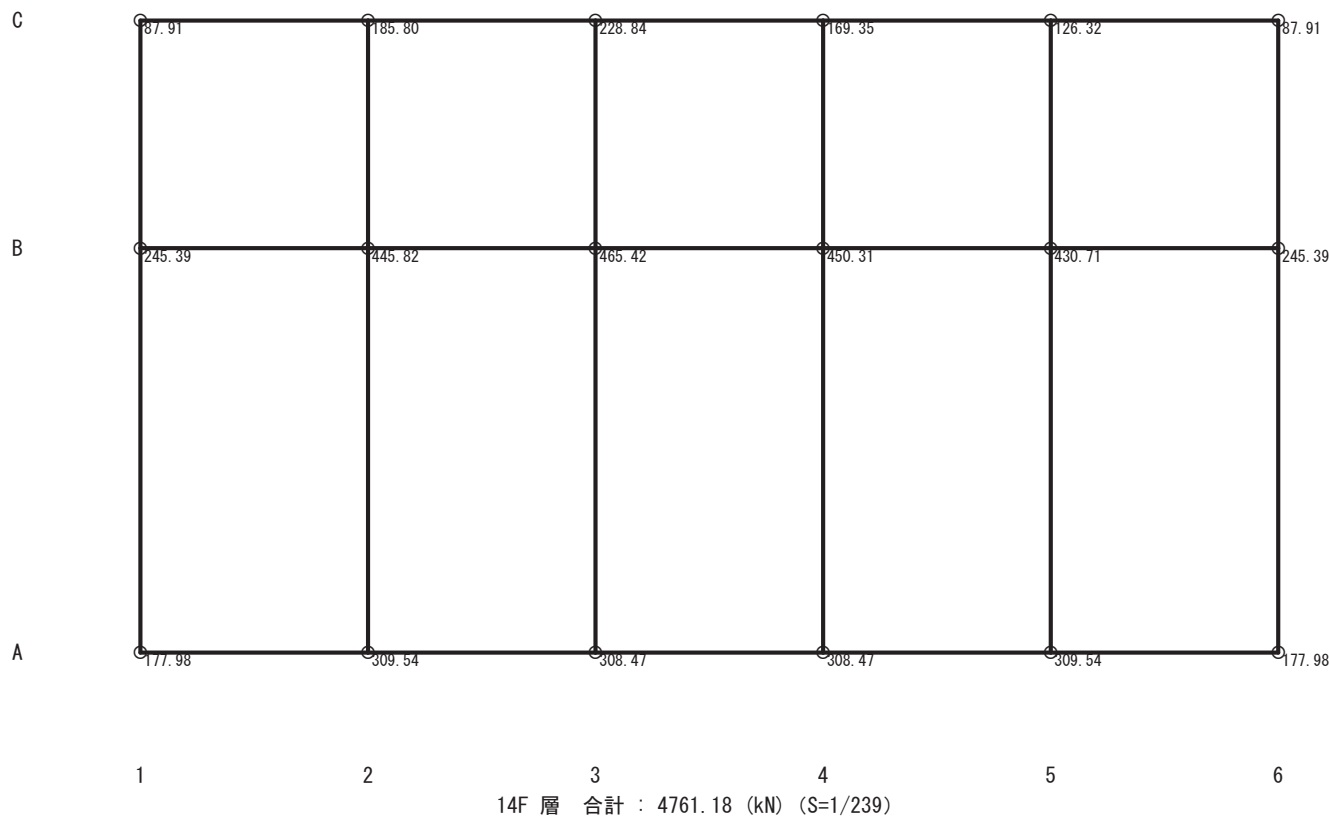
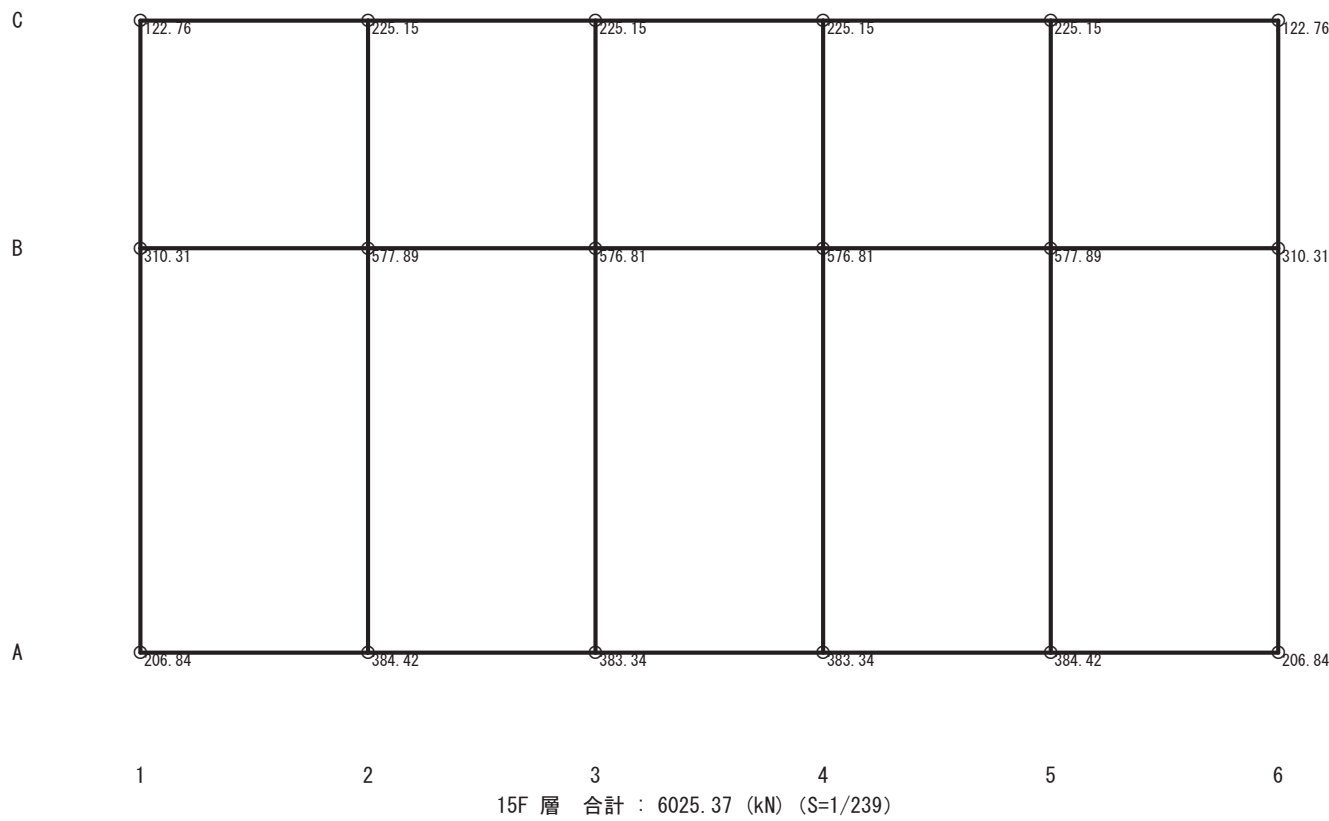


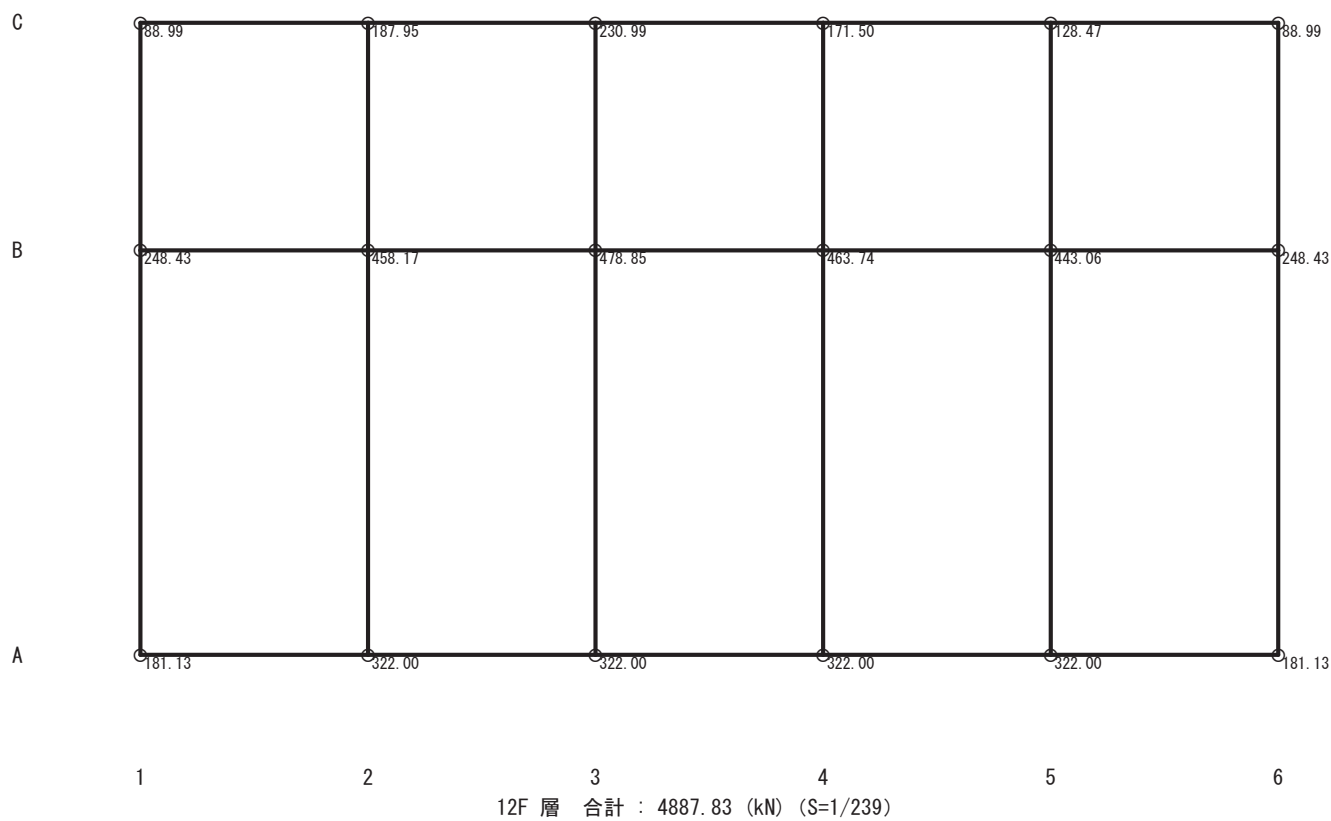
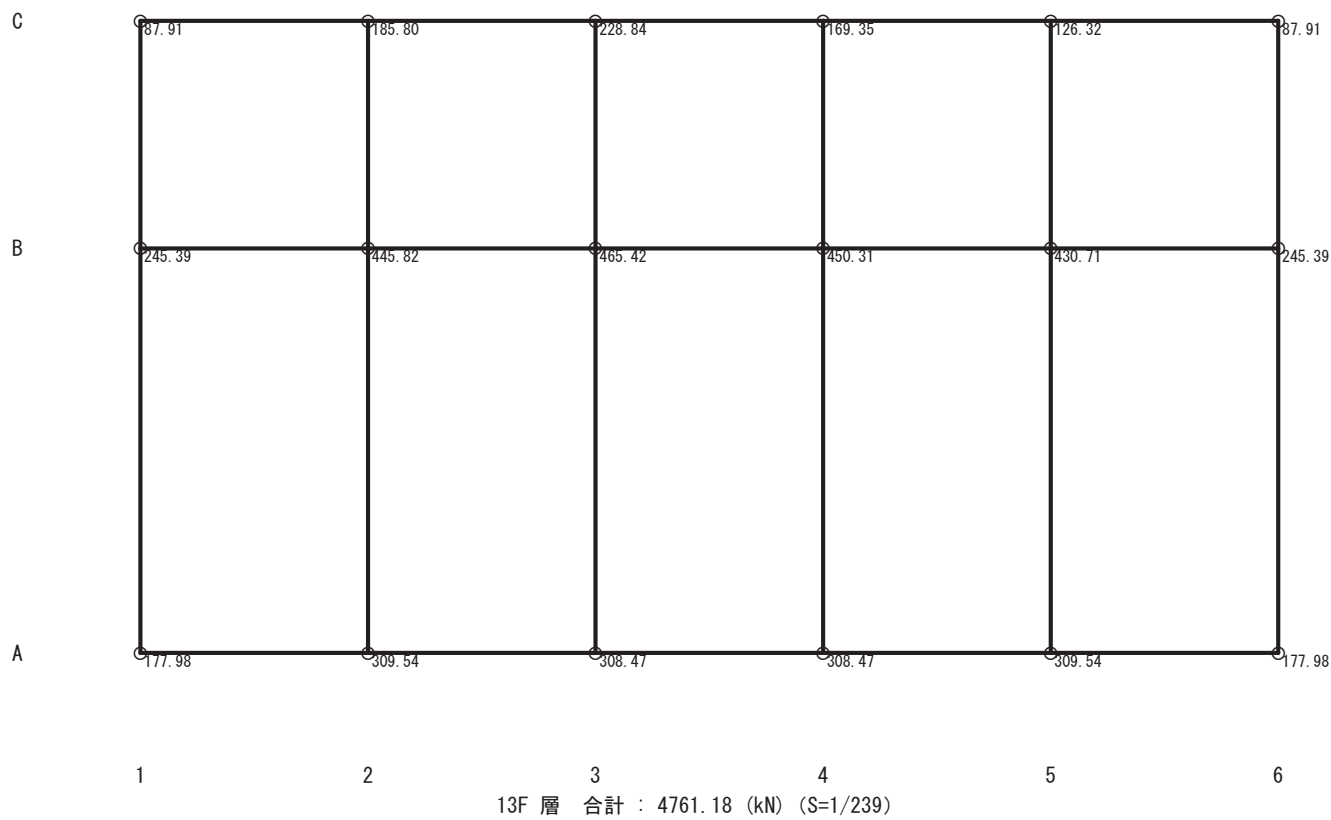


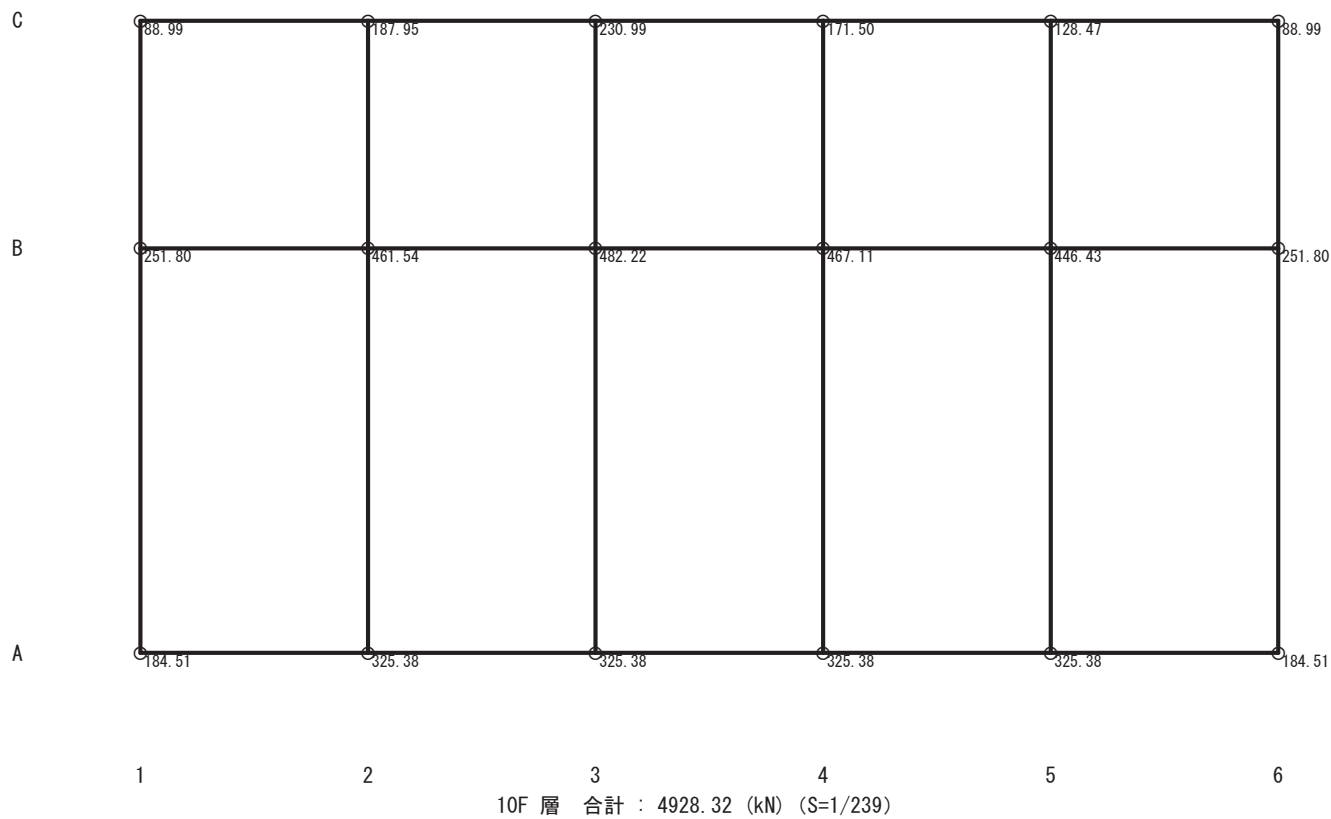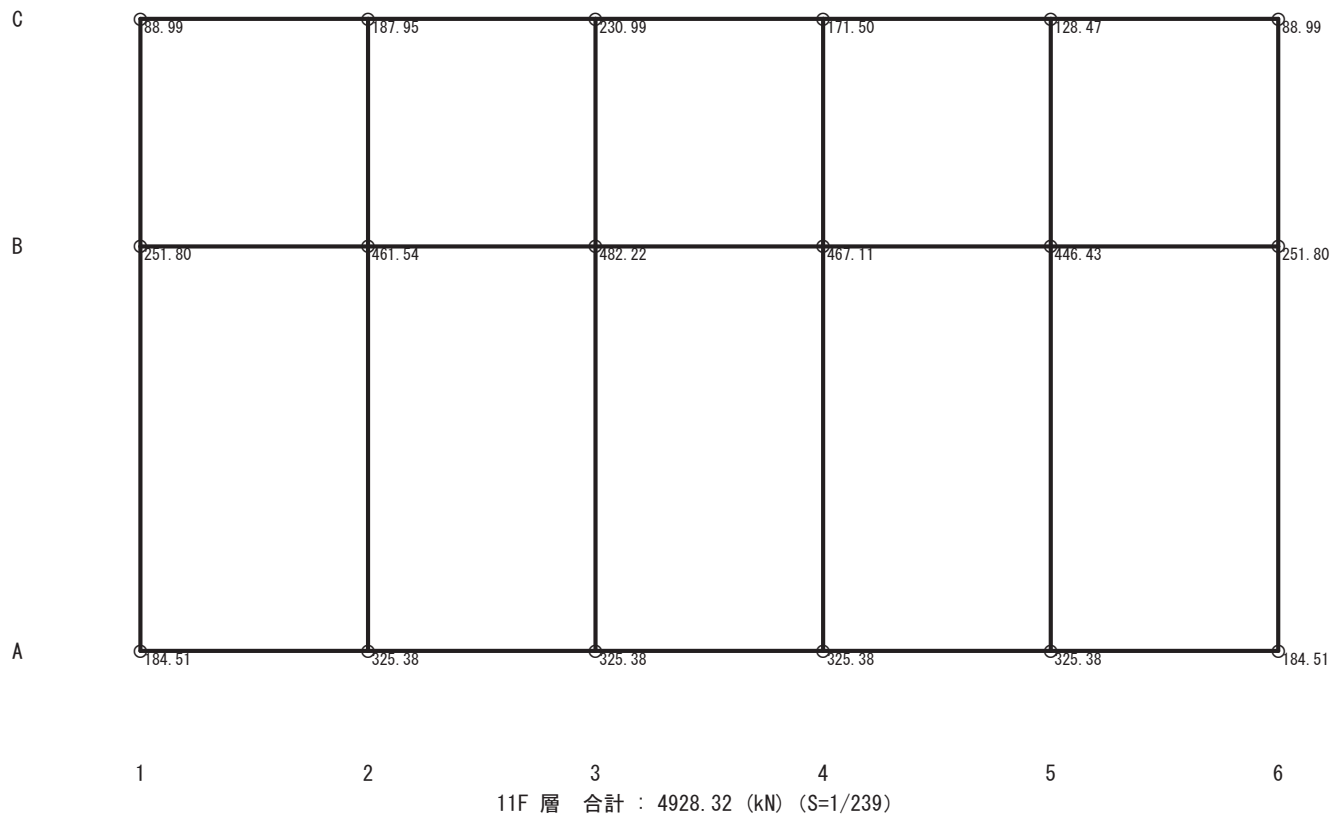


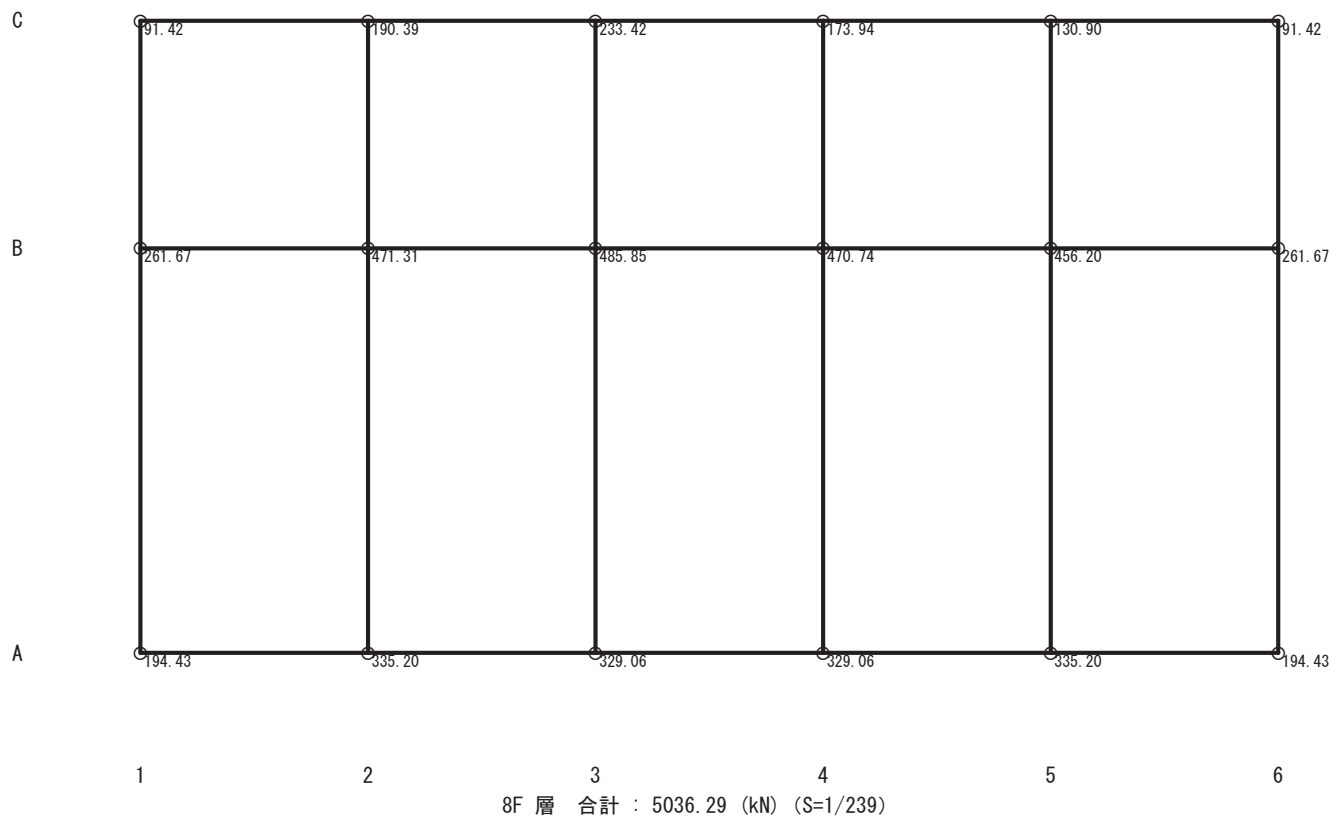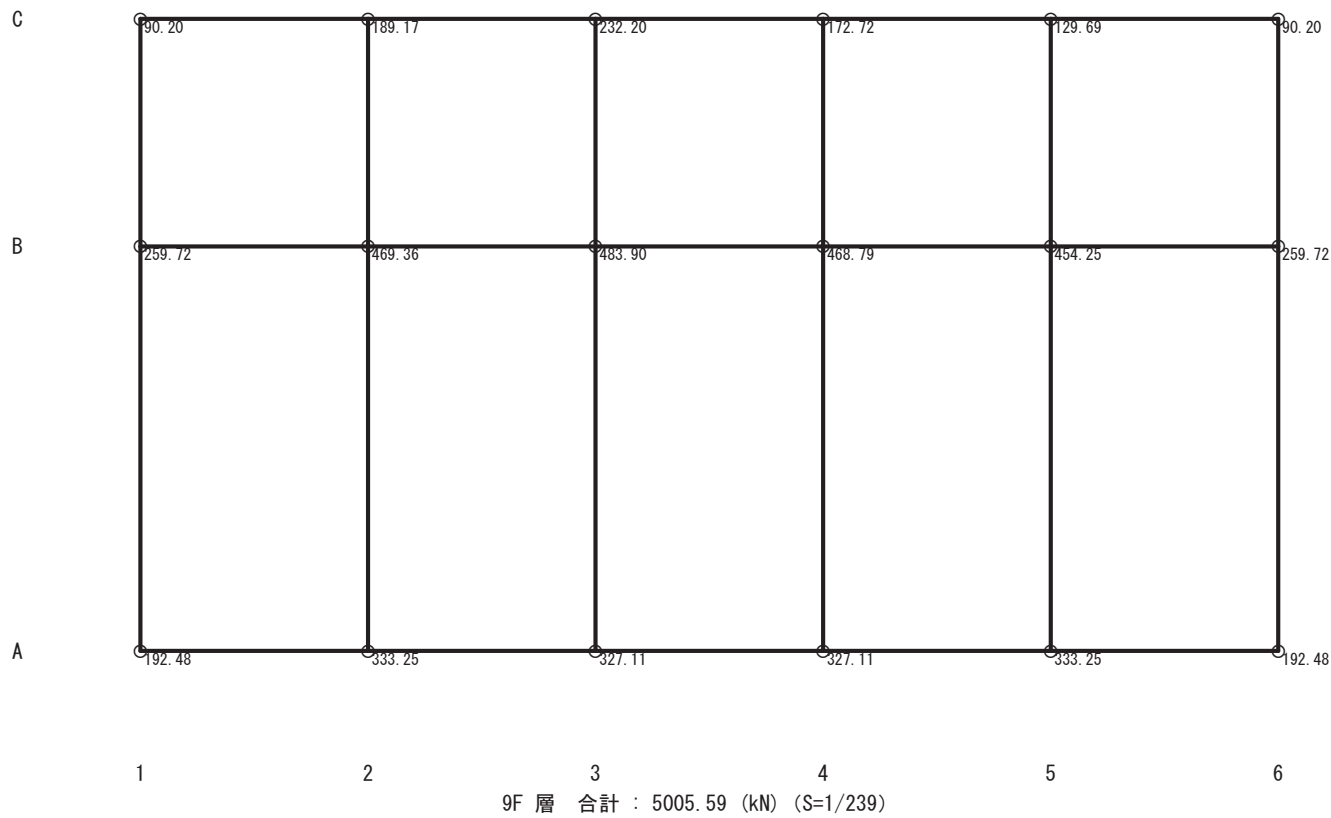

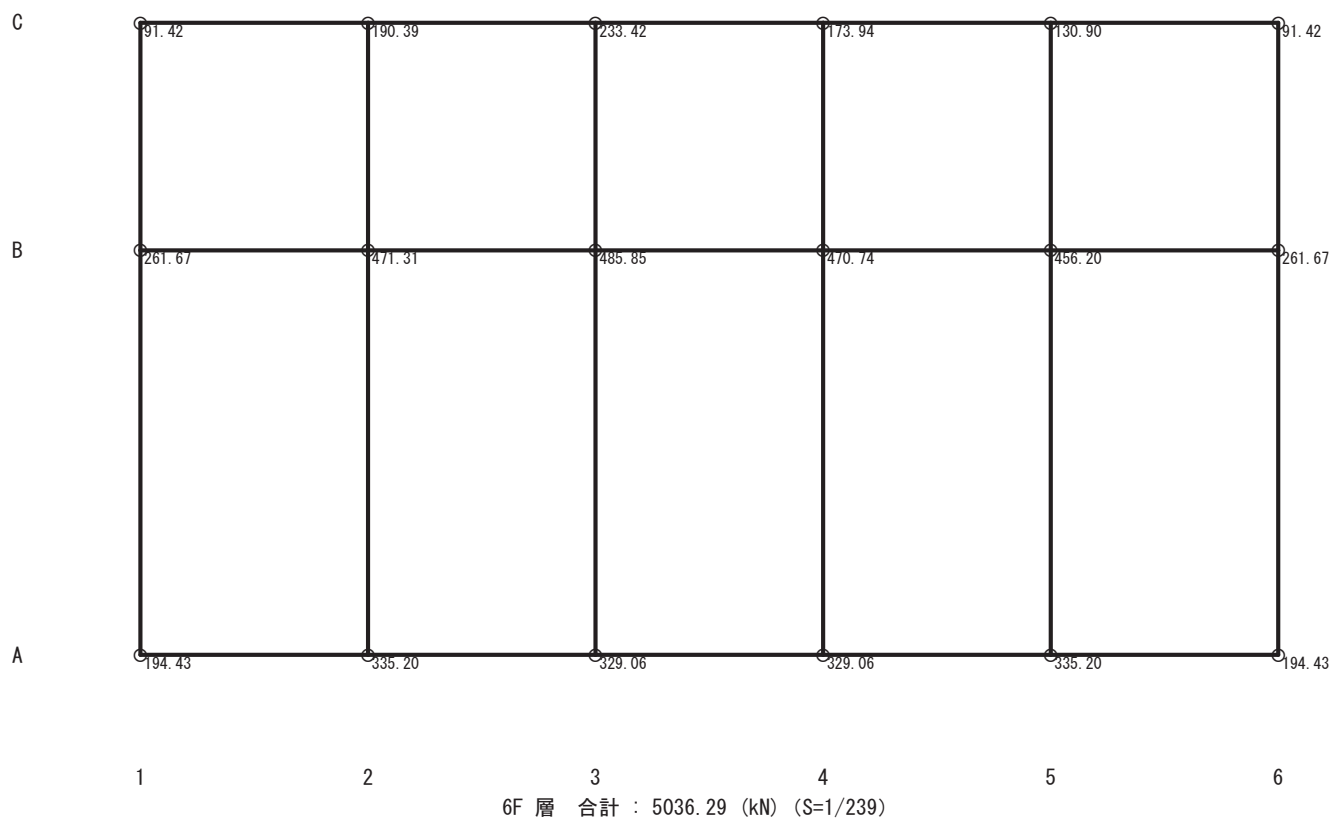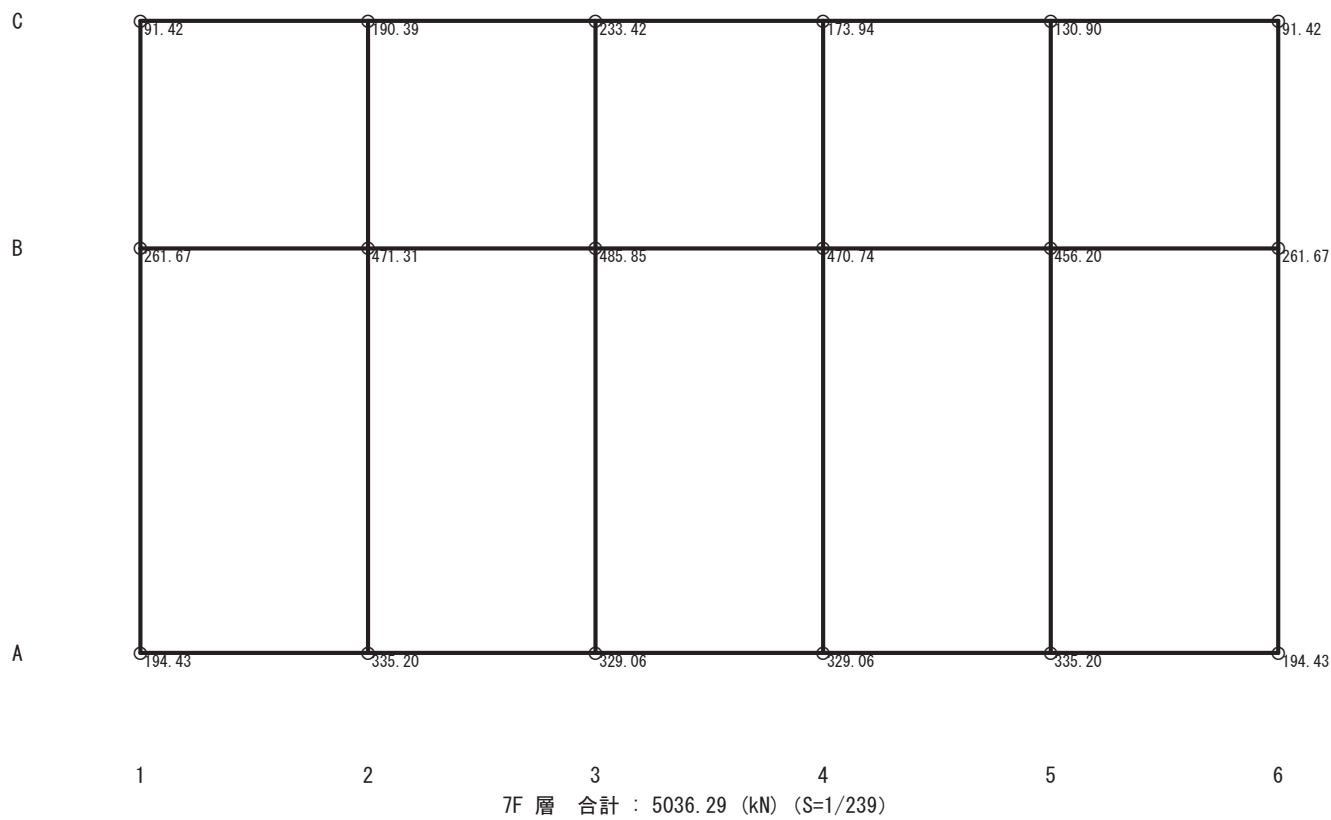

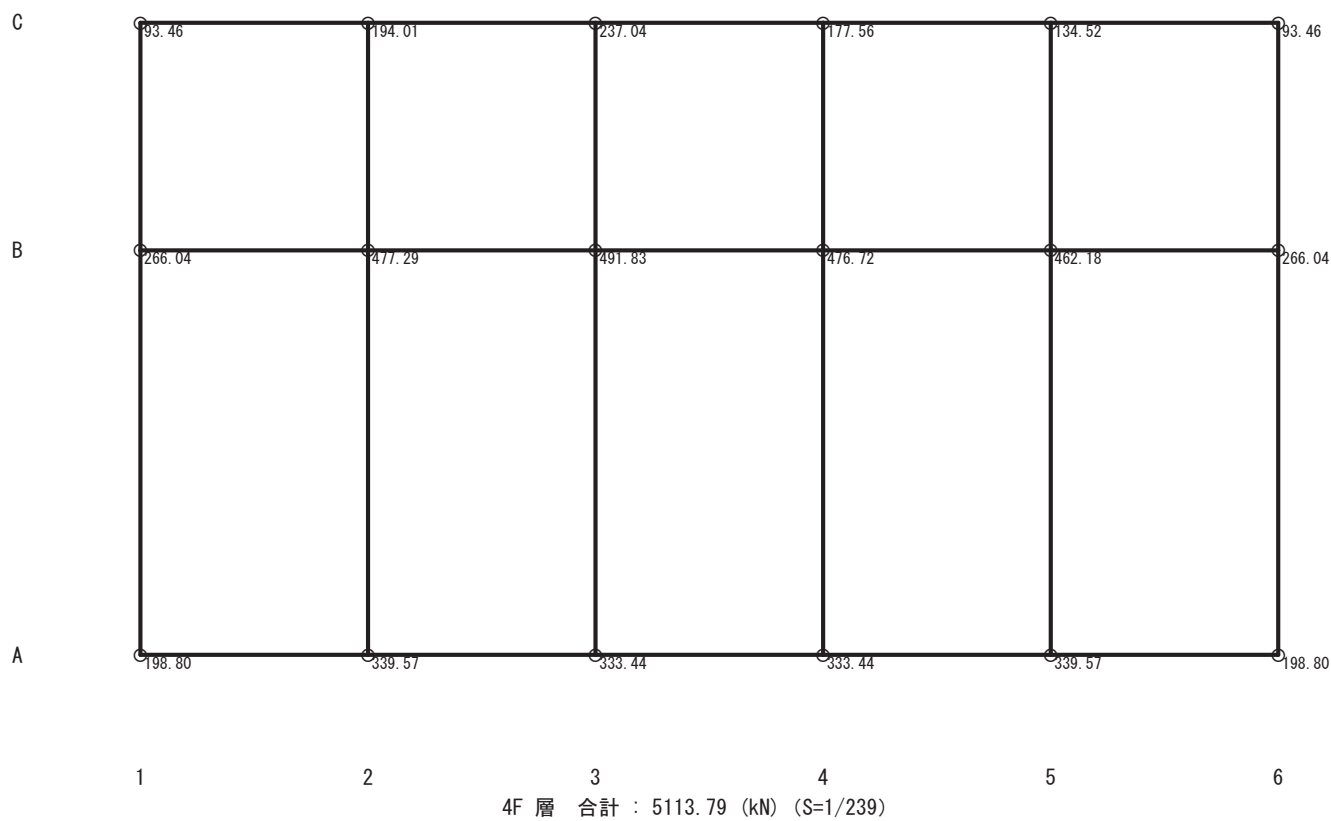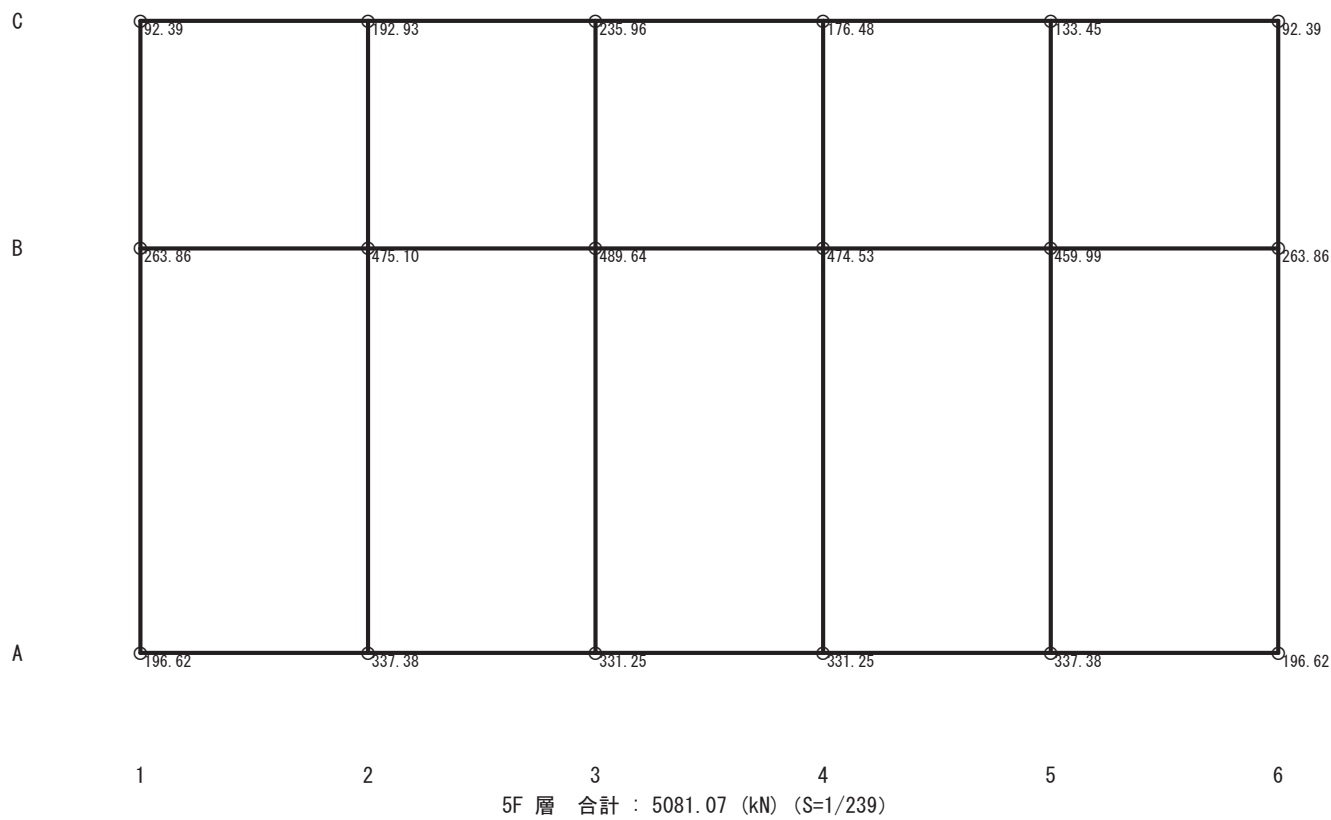

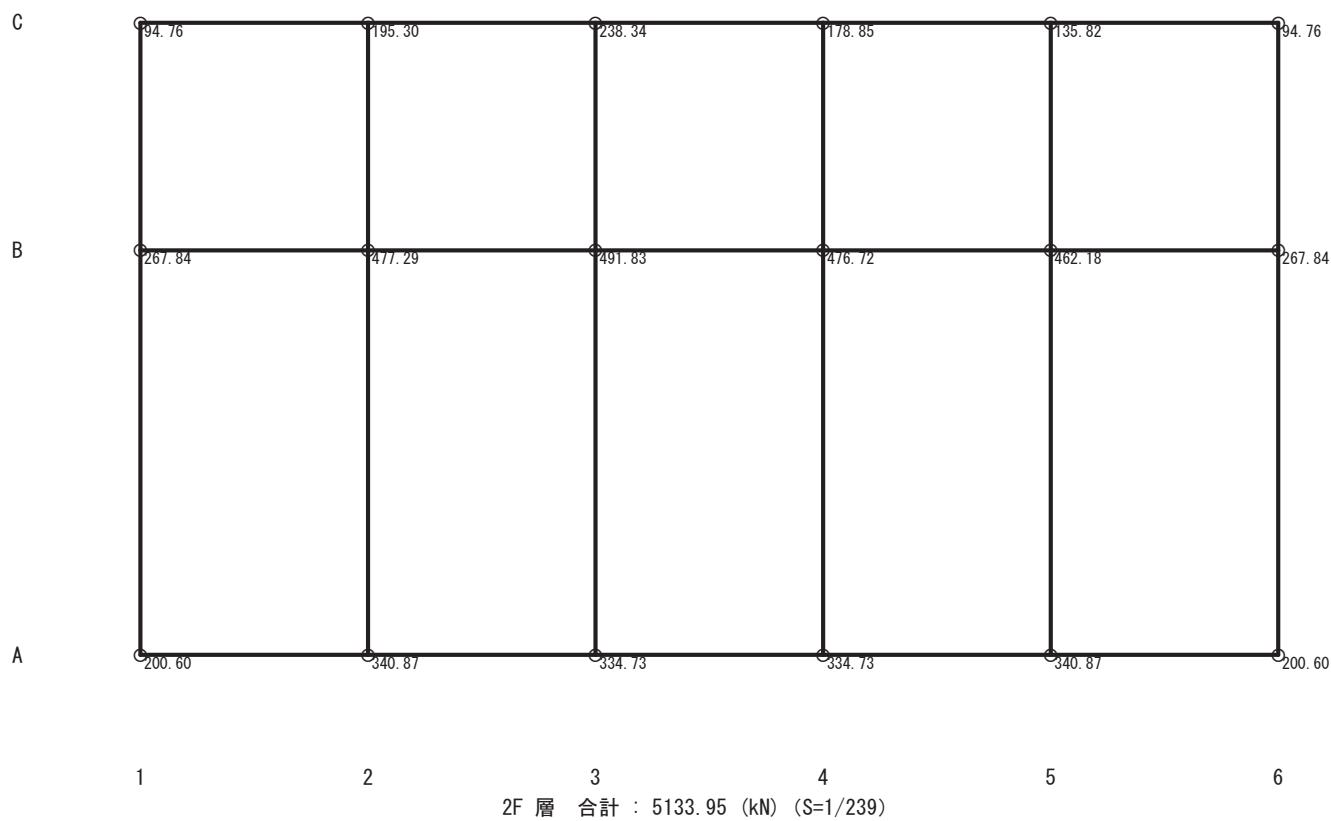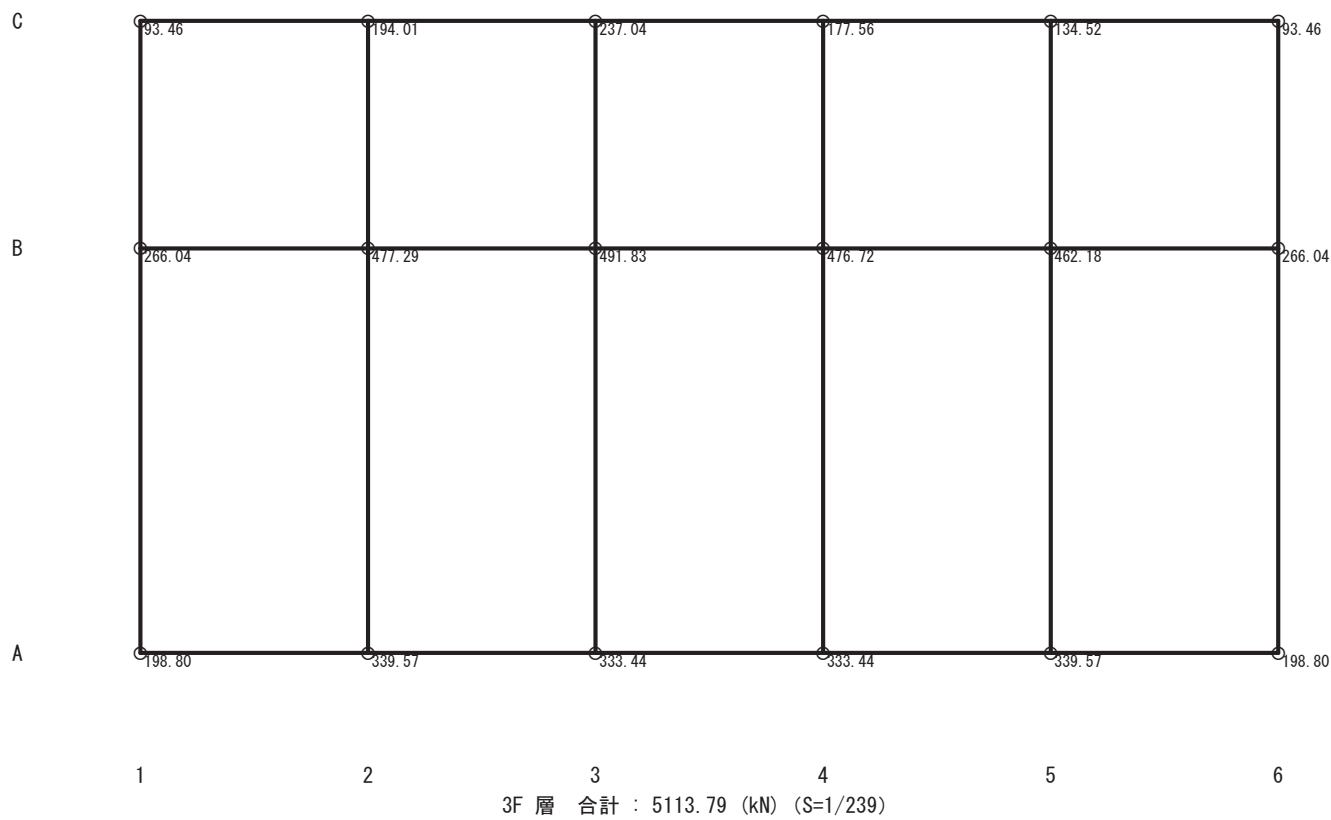

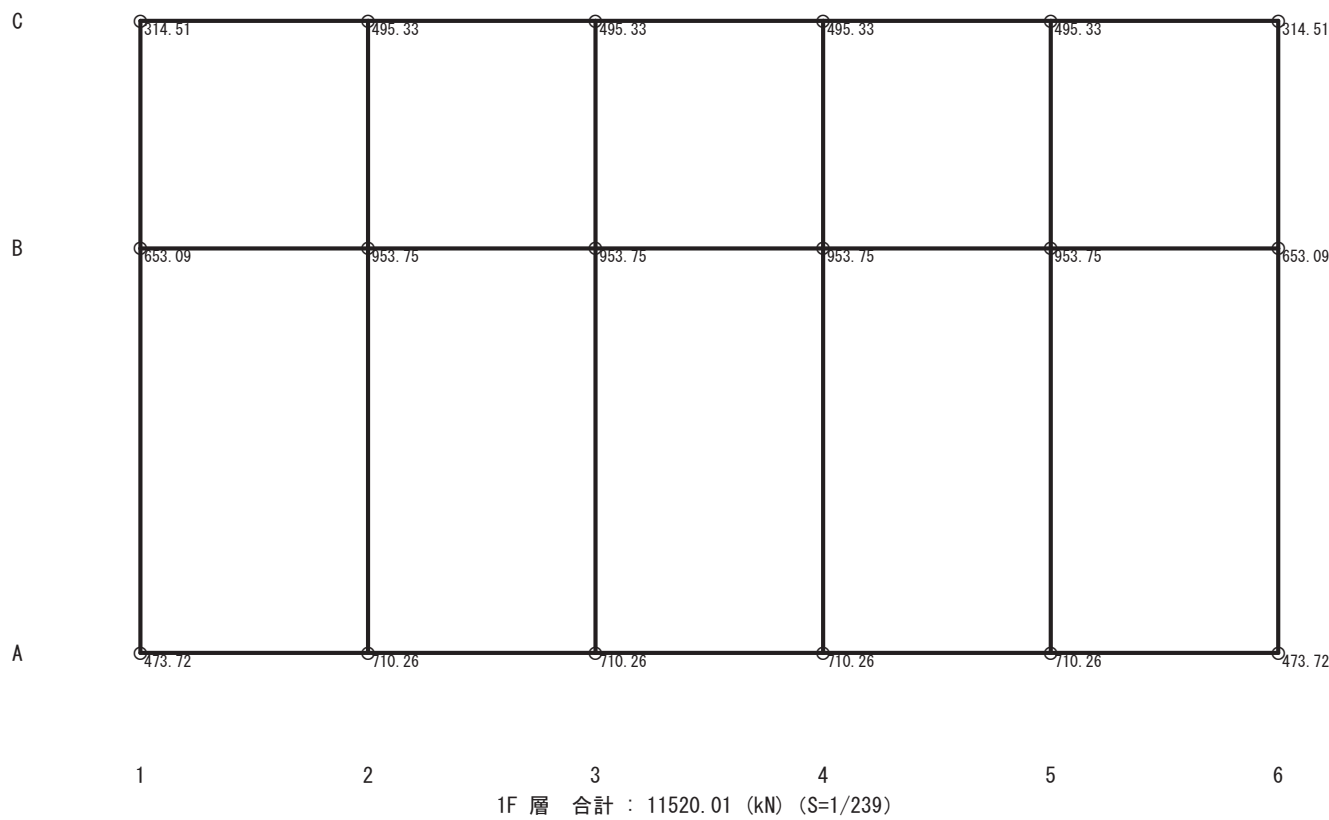

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

A

ΣWi

αi

Ai

Ci

Q

Pi

Qi

T

Rt

K

Z

U

雑壁

i 階重量、[sum] : フレームごとの重量

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

i 階より上部の重量

$\Sigma Wi / \Sigma W1$

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$

(地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$
(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

i 階の地震層せん断力
() : i 階から控除された地震層せん断力

1 次固有周期
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

振動特性係数

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)

地域係数 (入力値による)

用途係数 (入力値による)

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

(kN)

(m2)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(秒)

(m)

(m)

(m)

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
T = h(0.02+0.01 α) = 56.00 $\times$ (0.02+0.01 $\times$ 1.00) = 1.680 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.429 R_t (固有周期からの計算値) = 0.571 ($T = 1.680$)、 R_t (採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
14F	A	1949.2	6025.4	0.085	2.860	0.327		1969.6	0.0	1969.6
	B	2930.0								
	C	1146.1								
	sum	6025.4								
	W_i/A	8.37								
13F	A	1592.0	10786.5	0.152	2.341	0.268		2885.9	0.0	2885.9
	B	2283.1								
	C	886.1								
	sum	4761.2								
	W_i/A	6.61								
12F	A	1592.0	15547.7	0.219	2.065	0.236		3670.0	0.0	3670.0
	B	2283.1								
	C	886.1								
	sum	4761.2								
	W_i/A	6.61								
11F	A	1650.3	20435.5	0.288	1.875	0.214		4379.9	0.0	4379.9
	B	2340.7								
	C	896.9								
	sum	4887.8								
	W_i/A	6.79								
10F	A	1670.5	25363.9	0.358	1.731	0.198		5016.5	0.0	5016.5
	B	2360.9								
	C	896.9								
	sum	4928.3								
	W_i/A	6.84								
9F	A	1670.5	30292.2	0.428	1.613	0.184		5583.8	0.0	5583.8
	B	2360.9								
	C	896.9								
	sum	4928.3								
	W_i/A	6.84								
8F	A	1705.7	35297.8	0.498	1.511	0.173		6095.3	0.0	6095.3
	B	2395.7								
	C	904.2								
	sum	5005.6								
	W_i/A	6.95								
7F	A	1717.4	40334.1	0.569	1.421	0.162		6548.4	0.0	6548.4
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	W_i/A	6.99								
6F	A	1717.4	45370.4	0.640	1.339	0.153		6942.6	0.0	6942.6
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	W_i/A	6.99								
5F	A	1717.4	50406.7	0.711	1.264	0.144		7280.1	0.0	7280.1
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	W_i/A	6.99								
4F	A	1730.5	55487.7	0.783	1.193	0.136		7564.8	0.0	7564.8
	B	2427.0								
	C	923.6								
	sum	5081.1								
	W_i/A	7.06								
3F	A	1743.6	60601.5	0.855	1.126	0.129		7796.2	0.0	7796.2
	B	2440.1								
	C	930.1								
	sum	5113.8								
	W_i/A	7.10								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
2F	A	1743.6	65715.3	0.928	1.062	0.121		7973.2	0.0	7973.2
	B	2440.1								
	C	930.1								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
1F	A	1752.4	70849.3	1.000	1.000	0.114		8097.1	0.0	8097.1
	B	2443.7								
	C	937.8								
	sum	5133.9								
	Wi/A	7.13								
基礎	A	3788.5	82369.3		K=0.1000 (H=0.00)		1152.001	9249.1	0.0	9249.1
	B	5121.2								
	C	2610.4								
	sum	11520.0								
	Wi/A	16.00								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限値 = 0.429
Rt(固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680)、Rt(採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	A	1949.2	6025.4	0.085	2.860	0.327		1969.6	0.0	1969.6
	B	2930.0								
	C	1146.1								
	sum	6025.4								
	Wi/A	8.37								
13F	A	1592.0	10786.5	0.152	2.341	0.268		2885.9	0.0	2885.9
	B	2283.1								
	C	886.1								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
12F	A	1592.0	15547.7	0.219	2.065	0.236		3670.0	0.0	3670.0
	B	2283.1								
	C	886.1								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
11F	A	1650.3	20435.5	0.288	1.875	0.214		4379.9	0.0	4379.9
	B	2340.7								
	C	896.9								
	sum	4887.8								
	Wi/A	6.79								
10F	A	1670.5	25363.9	0.358	1.731	0.198		5016.5	0.0	5016.5
	B	2360.9								
	C	896.9								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
9F	A	1670.5	30292.2	0.428	1.613	0.184		5583.8	0.0	5583.8
	B	2360.9								
	C	896.9								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
8F	A	1705.7	35297.8	0.498	1.511	0.173		6095.3	0.0	6095.3
	B	2395.7								
	C	904.2								
	sum	5005.6								
	Wi/A	6.95								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	A	1717.4	40334.1	0.569	1.421	0.162		6548.4	0.0	6548.4
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
6F	A	1717.4	45370.4	0.640	1.339	0.153		6942.6	0.0	6942.6
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
5F	A	1717.4	50406.7	0.711	1.264	0.144		7280.1	0.0	7280.1
	B	2407.4								
	C	911.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
4F	A	1730.5	55487.7	0.783	1.193	0.136		7564.8	0.0	7564.8
	B	2427.0								
	C	923.6								
	sum	5081.1								
	Wi/A	7.06								
3F	A	1743.6	60601.5	0.855	1.126	0.129		7796.2	0.0	7796.2
	B	2440.1								
	C	930.1								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
2F	A	1743.6	65715.3	0.928	1.062	0.121		7973.2	0.0	7973.2
	B	2440.1								
	C	930.1								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
1F	A	1752.4	70849.3	1.000	1.000	0.114		8097.1	0.0	8097.1
	B	2443.7								
	C	937.8								
	sum	5133.9								
	Wi/A	7.13								
基礎	A	3788.5	82369.3		K=0.1000 (H=0.00)		1152.001	9249.1	0.0	9249.1
	B	5121.2								
	C	2610.4								
	sum	11520.0								
	Wi/A	16.00								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.429
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680)、Rt (採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	639.9	6025.4	0.085	2.860	0.327		1969.6	0.0	1969.6
	2	1187.5								
	3	1185.3								
	4	1185.3								
	5	1187.5								
	6	639.9								
	sum	6025.4								
13F	Wi/A	8.37	10786.5	0.152	2.341	0.268		2885.9	0.0	2885.9
	1	511.3								
	2	941.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	3	1002.7	10786.5	0.152	2.341	0.268		2885.9	0.0	2885.9
	4	928.1								
	5	866.6								
	6	511.3								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
12F	1	511.3	15547.7	0.219	2.065	0.236		3670.0	0.0	3670.0
	2	941.2								
	3	1002.7								
	4	928.1								
	5	866.6								
	6	511.3								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
11F	1	518.5	20435.5	0.288	1.875	0.214		4379.9	0.0	4379.9
	2	968.1								
	3	1031.8								
	4	957.2								
	5	893.5								
	6	518.5								
	sum	4887.8								
	Wi/A	6.79								
10F	1	525.3	25363.9	0.358	1.731	0.198		5016.5	0.0	5016.5
	2	974.9								
	3	1038.6								
	4	964.0								
	5	900.3								
	6	525.3								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
9F	1	525.3	30292.2	0.428	1.613	0.184		5583.8	0.0	5583.8
	2	974.9								
	3	1038.6								
	4	964.0								
	5	900.3								
	6	525.3								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
8F	1	542.4	35297.8	0.498	1.511	0.173		6095.3	0.0	6095.3
	2	991.8								
	3	1043.2								
	4	968.6								
	5	917.2								
	6	542.4								
	sum	5005.6								
	Wi/A	6.95								
7F	1	547.5	40334.1	0.569	1.421	0.162		6548.4	0.0	6548.4
	2	996.9								
	3	1048.3								
	4	973.7								
	5	922.3								
	6	547.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
6F	1	547.5	45370.4	0.640	1.339	0.153		6942.6	0.0	6942.6
	2	996.9								
	3	1048.3								
	4	973.7								
	5	922.3								
	6	547.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
5F	1	547.5	50406.7	0.711	1.264	0.144		7280.1	0.0	7280.1
	2	996.9								
	3	1048.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	4	973.7	50406.7	0.711	1.264	0.144		7280.1	0.0	7280.1
	5	922.3								
	6	547.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
4F	1	552.9	55487.7	0.783	1.193	0.136		7564.8	0.0	7564.8
	2	1005.4								
	3	1056.9								
	4	982.3								
	5	930.8								
	6	552.9								
	sum	5081.1								
	Wi/A	7.06								
3F	1	558.3	60601.5	0.855	1.126	0.129		7796.2	0.0	7796.2
	2	1010.9								
	3	1062.3								
	4	987.7								
	5	936.3								
	6	558.3								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
2F	1	558.3	65715.3	0.928	1.062	0.121		7973.2	0.0	7973.2
	2	1010.9								
	3	1062.3								
	4	987.7								
	5	936.3								
	6	558.3								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
1F	1	563.2	70849.3	1.000	1.000	0.114		8097.1	0.0	8097.1
	2	1013.5								
	3	1064.9								
	4	990.3								
	5	938.9								
	6	563.2								
	sum	5133.9								
	Wi/A	7.13								
基礎	1	1441.3	82369.3		K=0.1000 (H=0.00)		1152.001	9249.1	0.0	9249.1
	2	2159.3								
	3	2159.3								
	4	2159.3								
	5	2159.3								
	6	1441.3								
	sum	11520.0								
	Wi/A	16.00								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.429
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680)、Rt(採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	639.9	6025.4	0.085	2.860	0.327		1969.6	0.0	1969.6
	2	1187.5								
	3	1185.3								
	4	1185.3								
	5	1187.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	6	639.9	6025.4	0.085	2.860	0.327		1969.6	0.0	1969.6
	sum	6025.4								
	Wi/A	8.37								
13F	1	511.3	10786.5	0.152	2.341	0.268		2885.9	0.0	2885.9
	2	941.2								
	3	1002.7								
	4	928.1								
	5	866.6								
	6	511.3								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
12F	1	511.3	15547.7	0.219	2.065	0.236		3670.0	0.0	3670.0
	2	941.2								
	3	1002.7								
	4	928.1								
	5	866.6								
	6	511.3								
	sum	4761.2								
	Wi/A	6.61								
11F	1	518.5	20435.5	0.288	1.875	0.214		4379.9	0.0	4379.9
	2	968.1								
	3	1031.8								
	4	957.2								
	5	893.5								
	6	518.5								
	sum	4887.8								
	Wi/A	6.79								
10F	1	525.3	25363.9	0.358	1.731	0.198		5016.5	0.0	5016.5
	2	974.9								
	3	1038.6								
	4	964.0								
	5	900.3								
	6	525.3								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
9F	1	525.3	30292.2	0.428	1.613	0.184		5583.8	0.0	5583.8
	2	974.9								
	3	1038.6								
	4	964.0								
	5	900.3								
	6	525.3								
	sum	4928.3								
	Wi/A	6.84								
8F	1	542.4	35297.8	0.498	1.511	0.173		6095.3	0.0	6095.3
	2	991.8								
	3	1043.2								
	4	968.6								
	5	917.2								
	6	542.4								
	sum	5005.6								
	Wi/A	6.95								
7F	1	547.5	40334.1	0.569	1.421	0.162		6548.4	0.0	6548.4
	2	996.9								
	3	1048.3								
	4	973.7								
	5	922.3								
	6	547.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
6F	1	547.5	45370.4	0.640	1.339	0.153		6942.6	0.0	6942.6
	2	996.9								
	3	1048.3								
	4	973.7								
	5	922.3								
	6	547.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	sum	5036.3	45370.4	0.640	1.339	0.153		6942.6	0.0	6942.6
	Wi/A	6.99								
5F	1	547.5	50406.7	0.711	1.264	0.144		7280.1	0.0	7280.1
	2	996.9								
	3	1048.3								
	4	973.7								
	5	922.3								
	6	547.5								
	sum	5036.3								
	Wi/A	6.99								
4F	1	552.9	55487.7	0.783	1.193	0.136		7564.8	0.0	7564.8
	2	1005.4								
	3	1056.9								
	4	982.3								
	5	930.8								
	6	552.9								
	sum	5081.1								
	Wi/A	7.06								
3F	1	558.3	60601.5	0.855	1.126	0.129		7796.2	0.0	7796.2
	2	1010.9								
	3	1062.3								
	4	987.7								
	5	936.3								
	6	558.3								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
2F	1	558.3	65715.3	0.928	1.062	0.121		7973.2	0.0	7973.2
	2	1010.9								
	3	1062.3								
	4	987.7								
	5	936.3								
	6	558.3								
	sum	5113.8								
	Wi/A	7.10								
1F	1	563.2	70849.3	1.000	1.000	0.114		8097.1	0.0	8097.1
	2	1013.5								
	3	1064.9								
	4	990.3								
	5	938.9								
	6	563.2								
	sum	5133.9								
	Wi/A	7.13								
基礎	1	1441.3	82369.3		K=0.1000 (H=0.00)		1152.001	9249.1	0.0	9249.1
	2	2159.3								
	3	2159.3								
	4	2159.3								
	5	2159.3								
	6	1441.3								
	sum	11520.0								
	Wi/A	16.00								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	

A B C
1 フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

A

B

C

2 フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	

A B C
3 フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	

A

B

C

4 フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	

A B C
5 フレーム (S=1/258)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	

A B C
6 フレーム (S=1/258)

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M
G-Q



G-M
G-Q



G-M
G-Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率


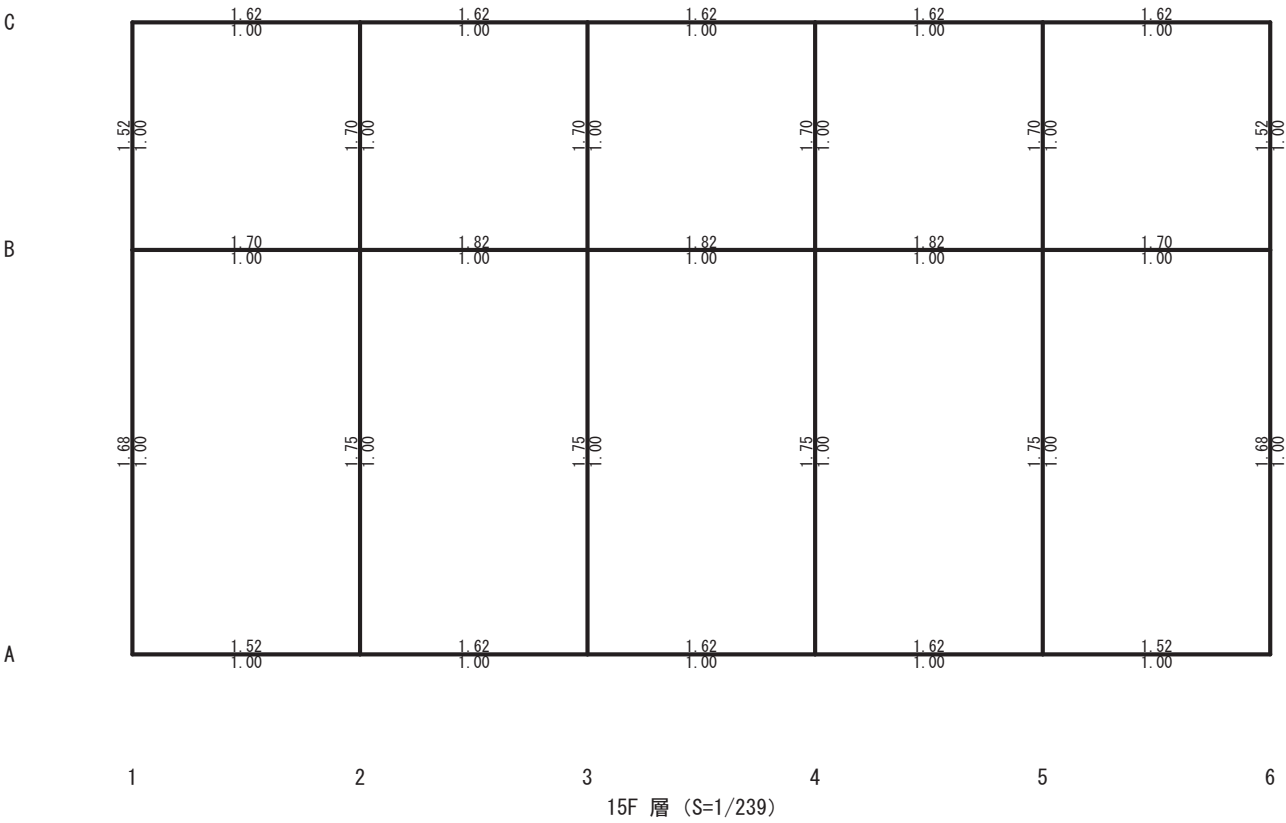


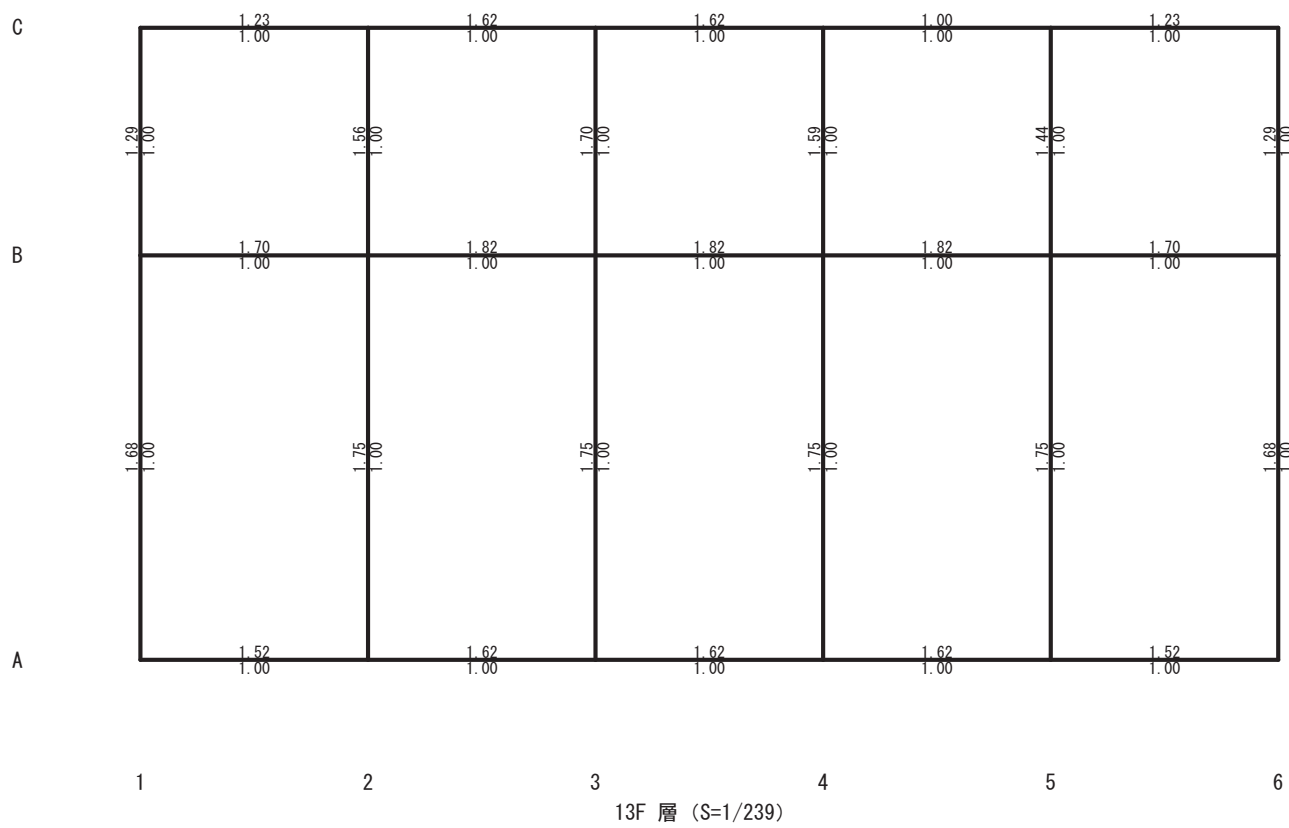
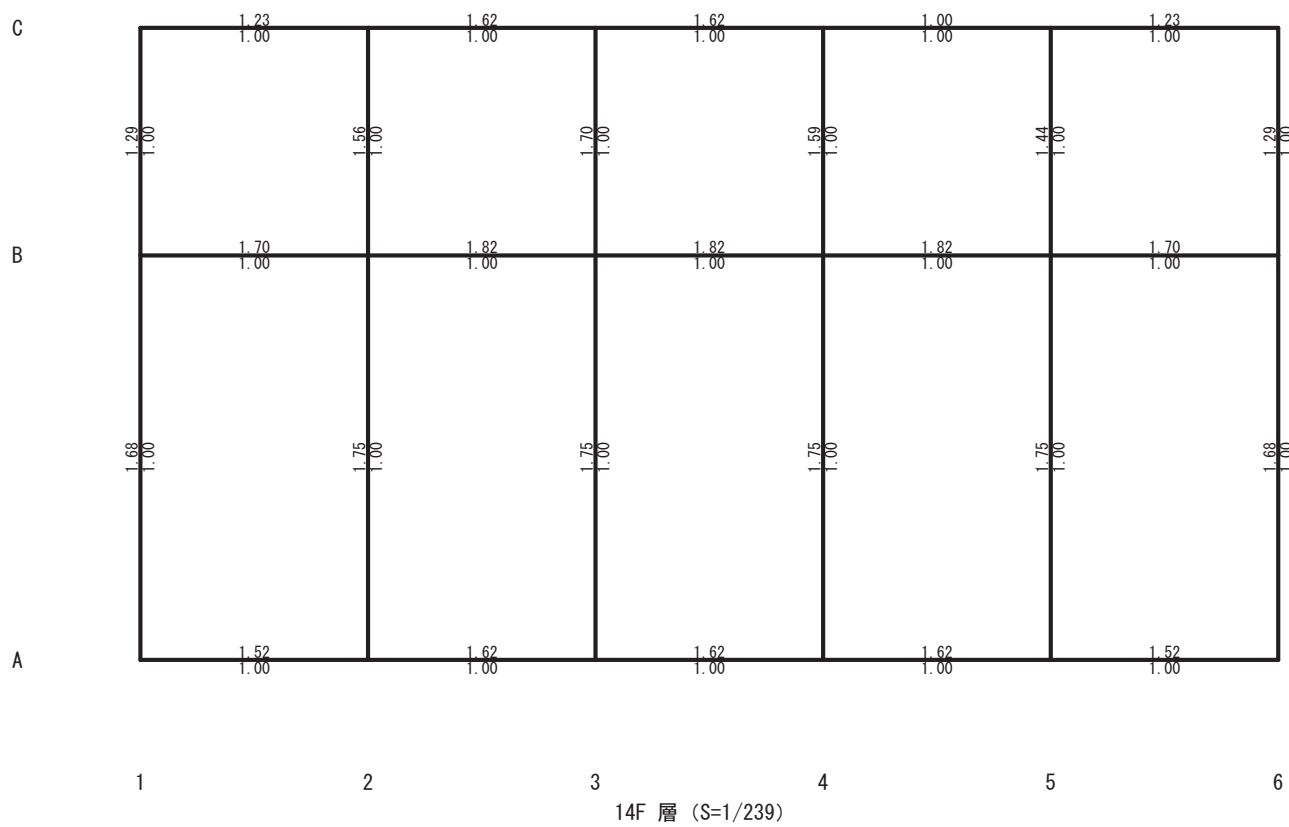


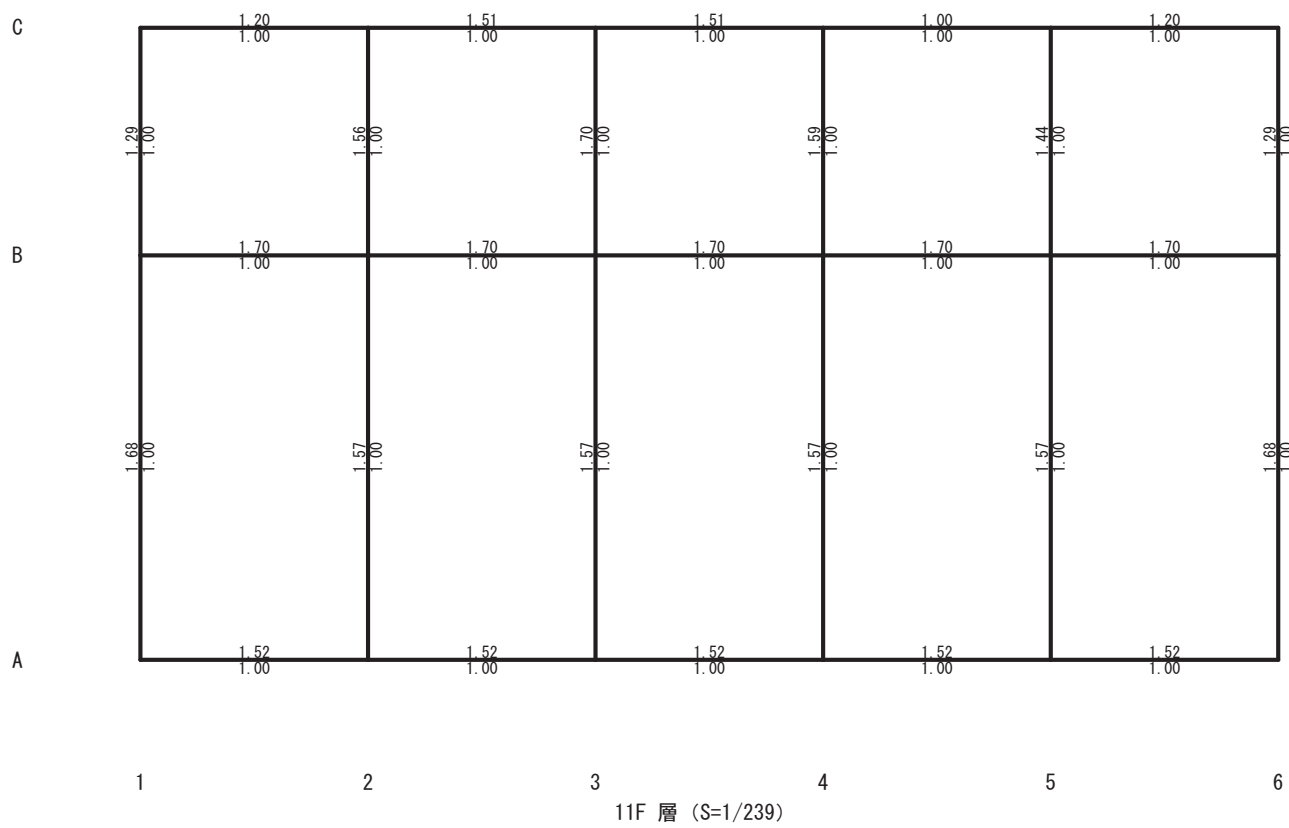
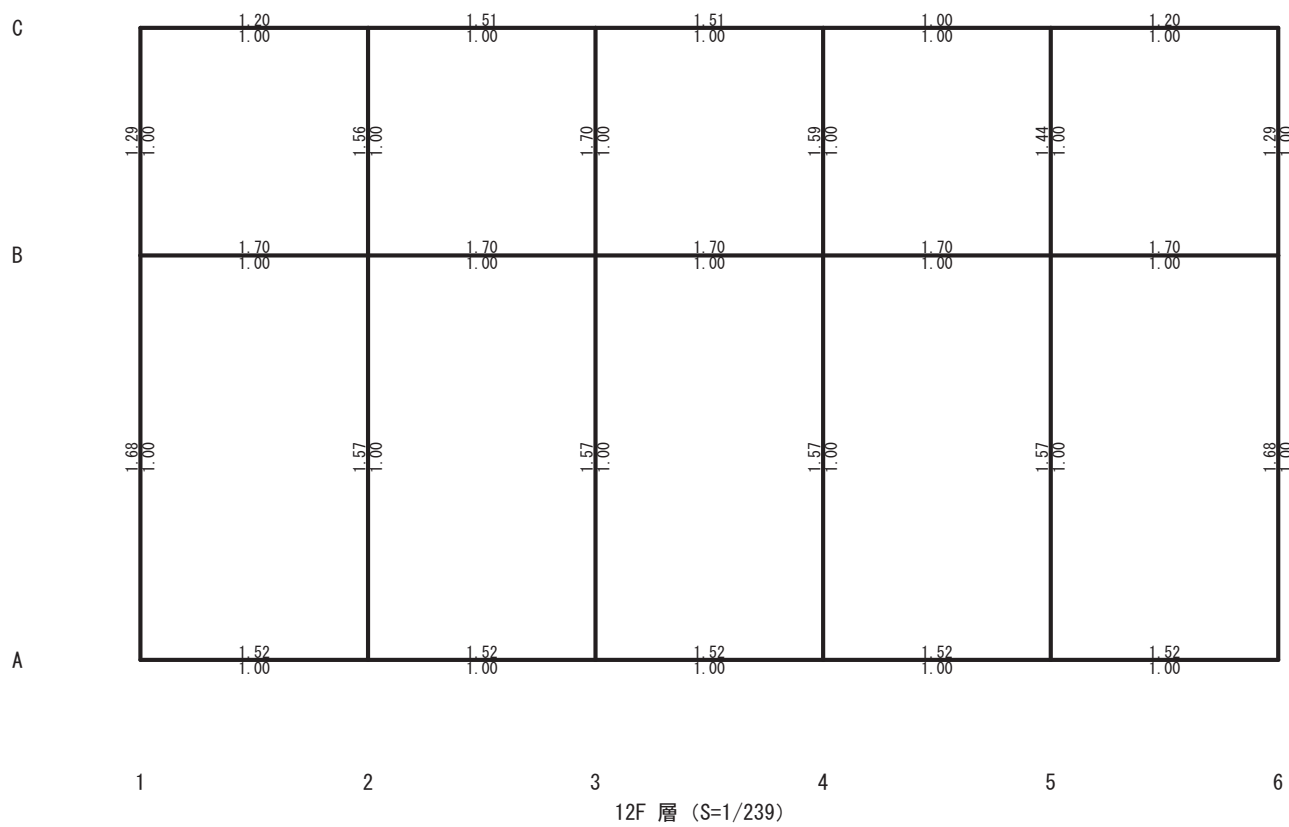


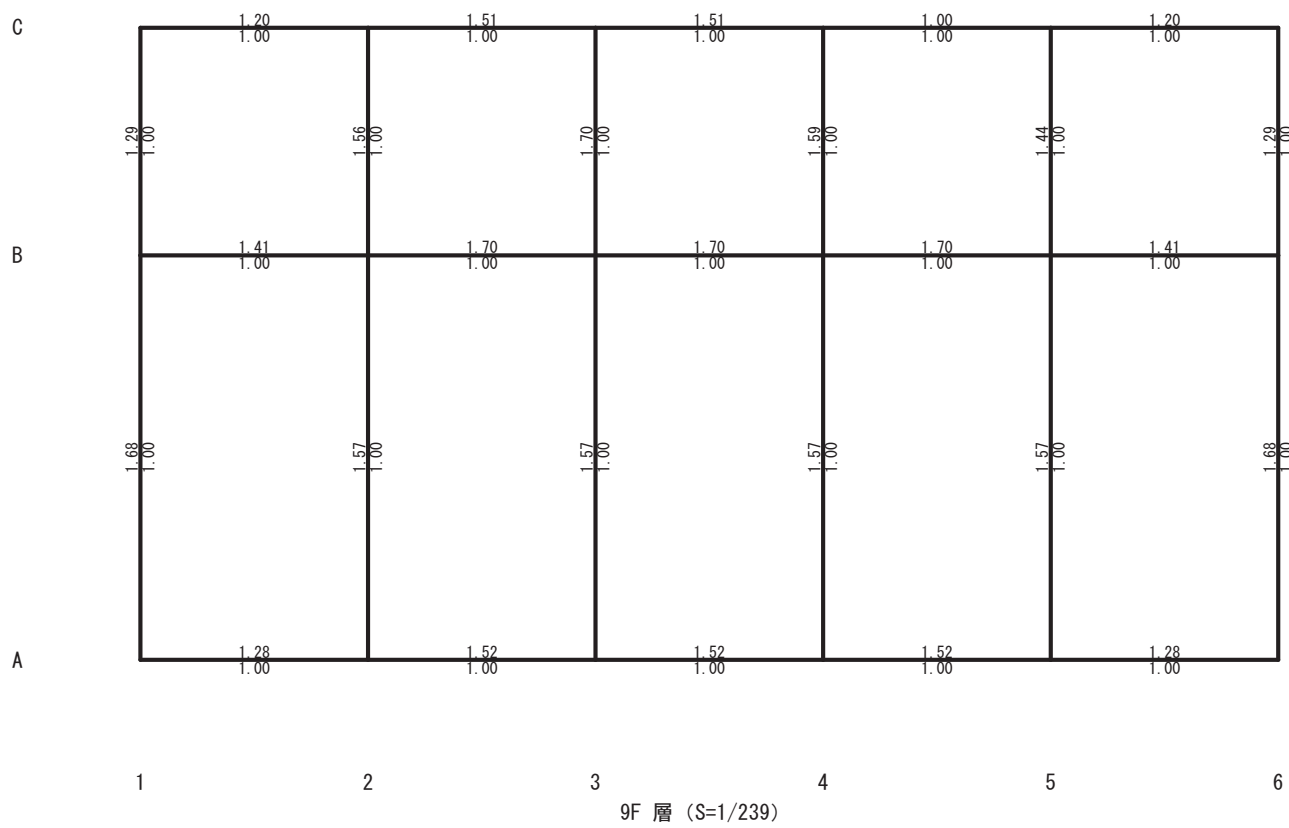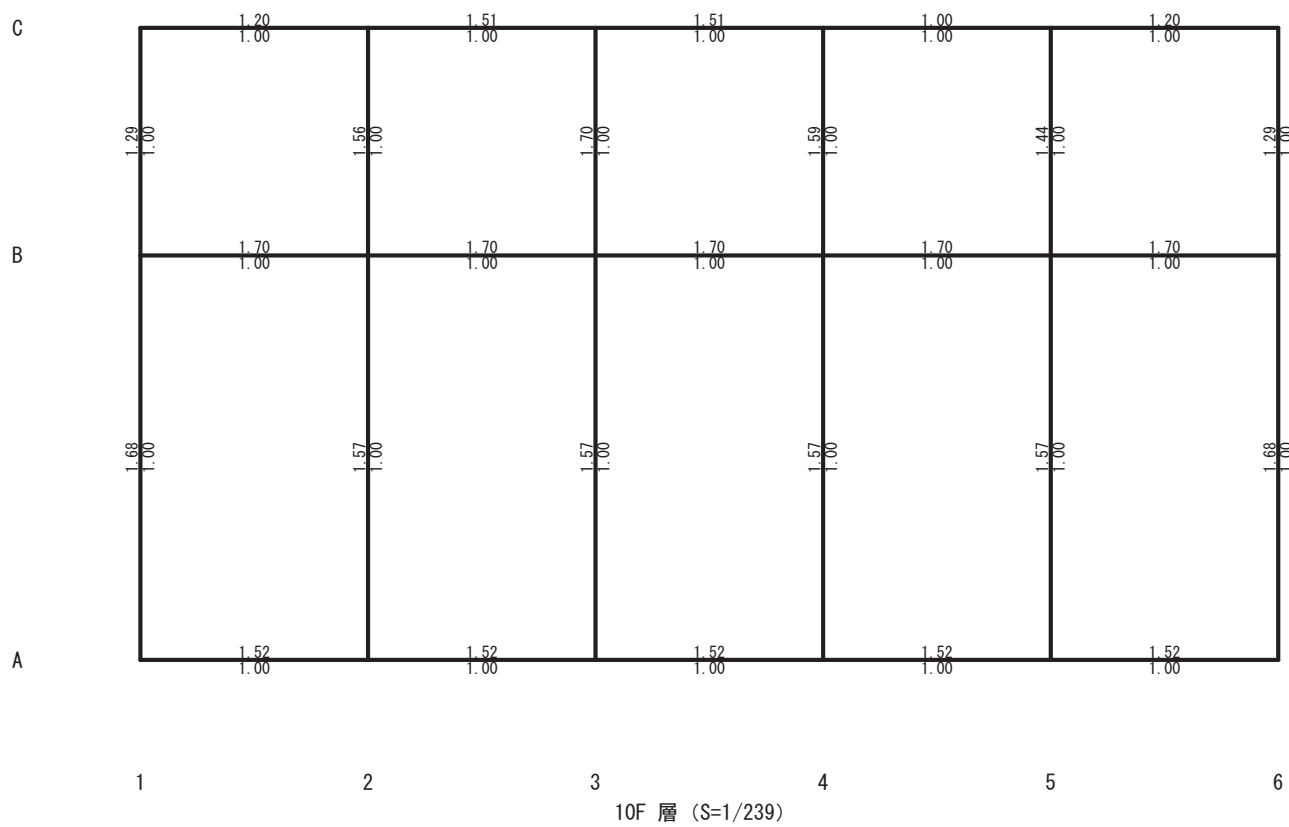

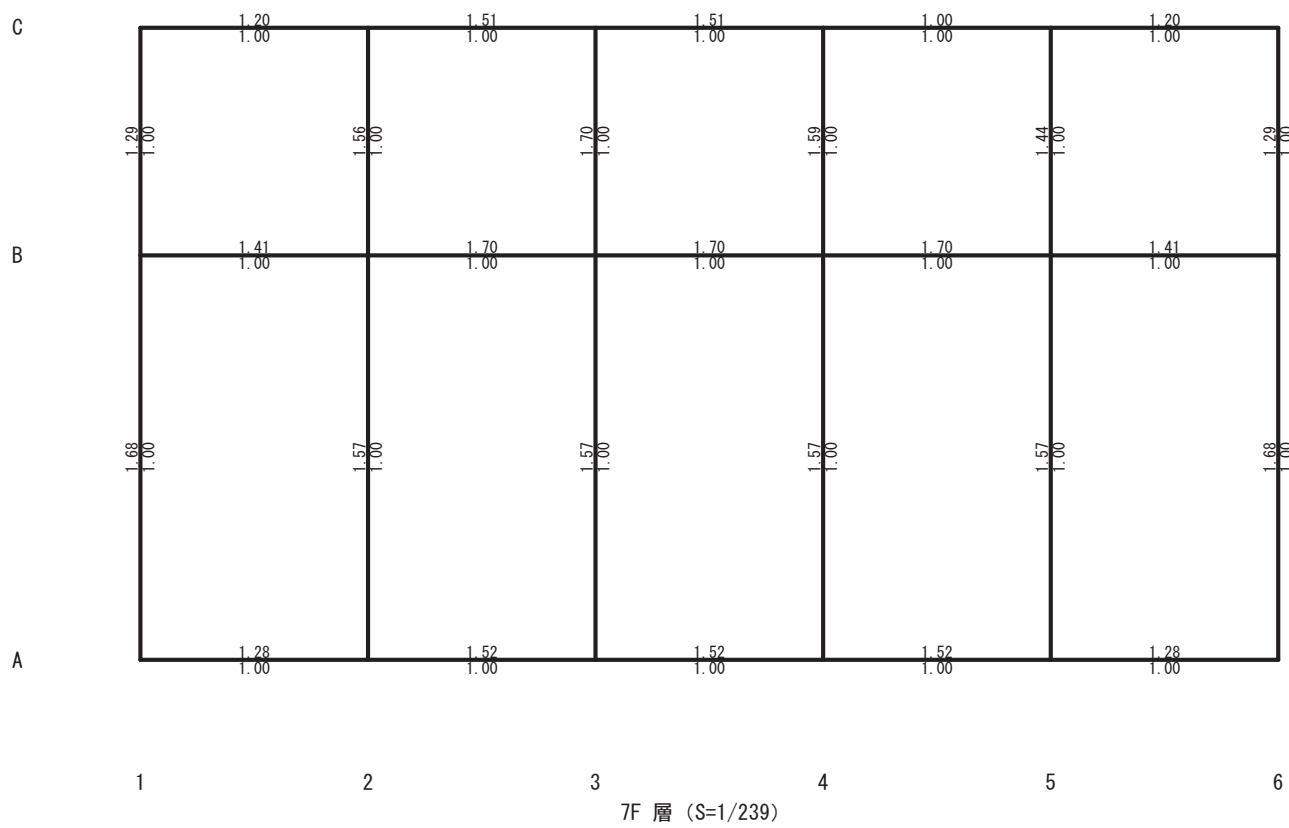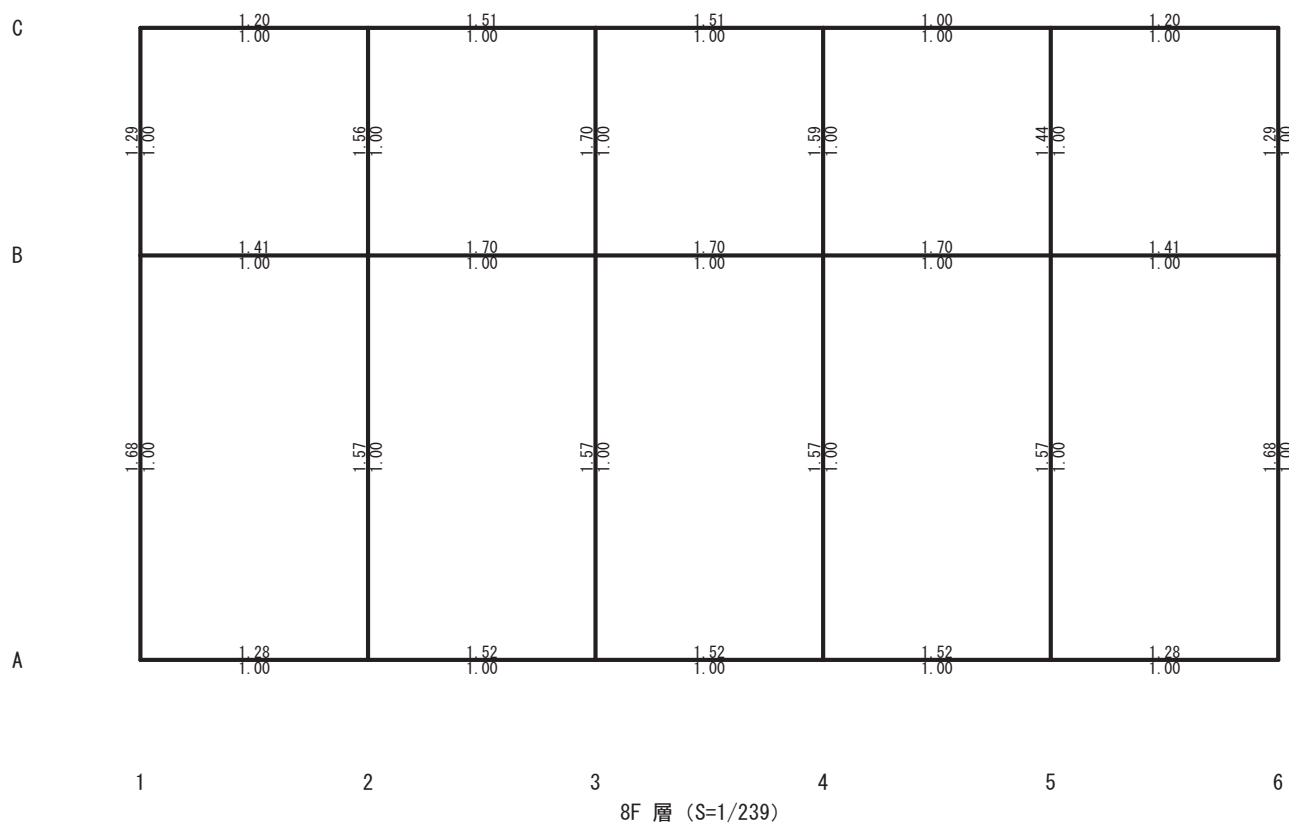

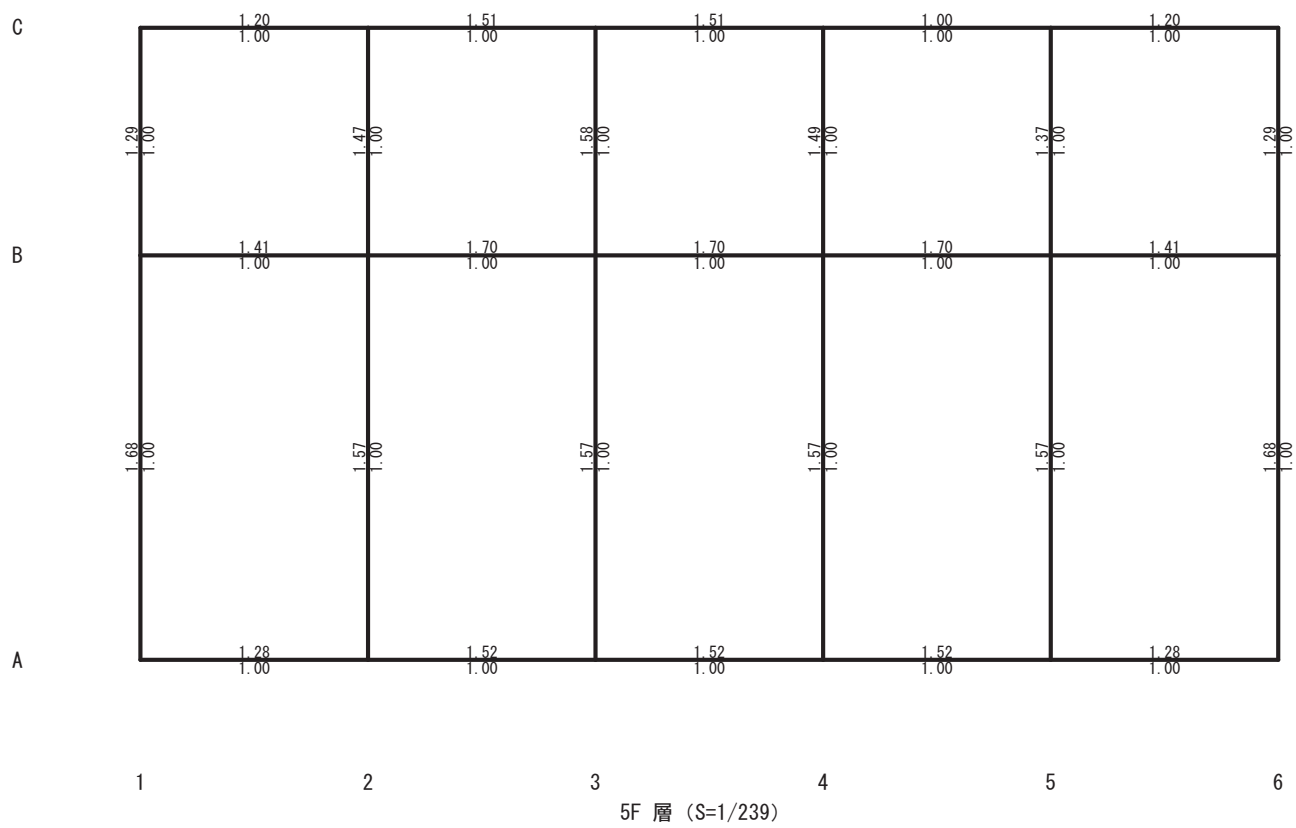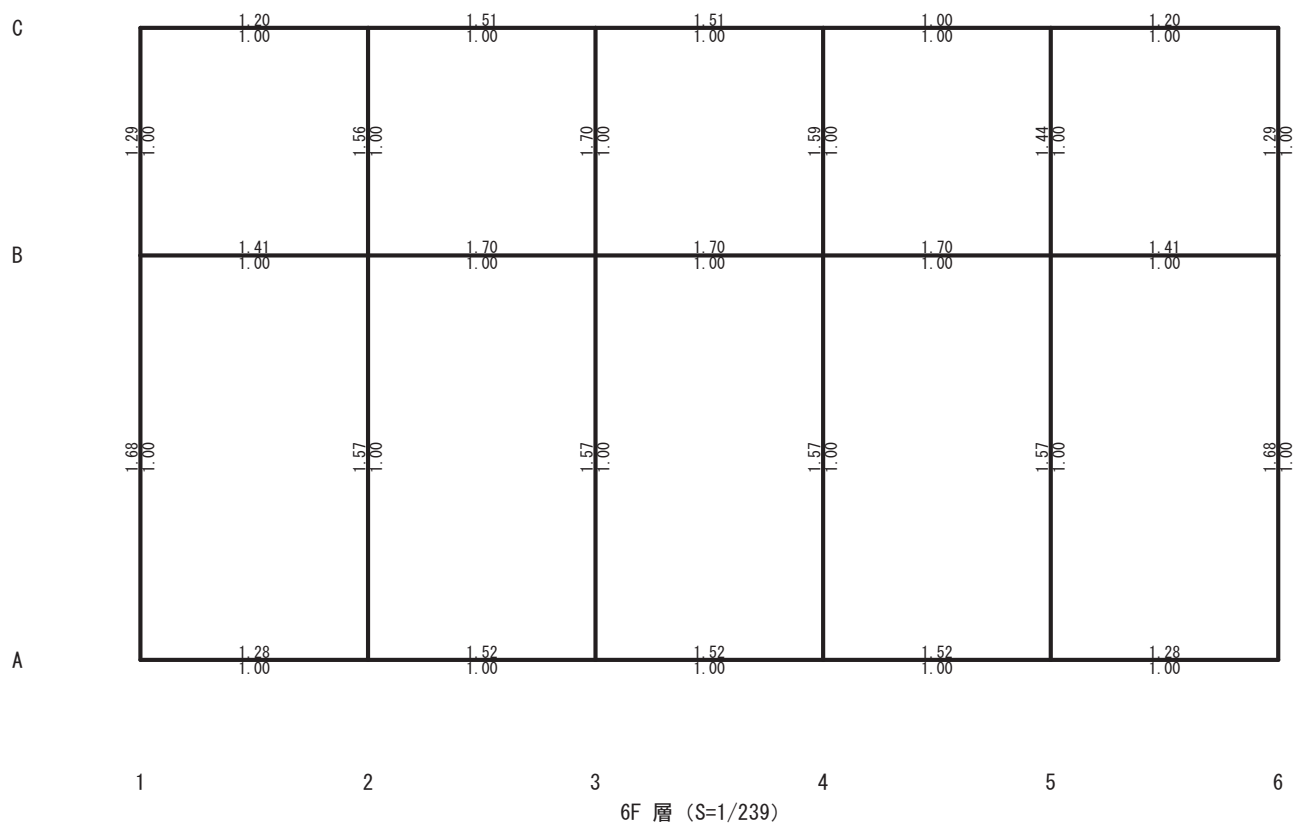


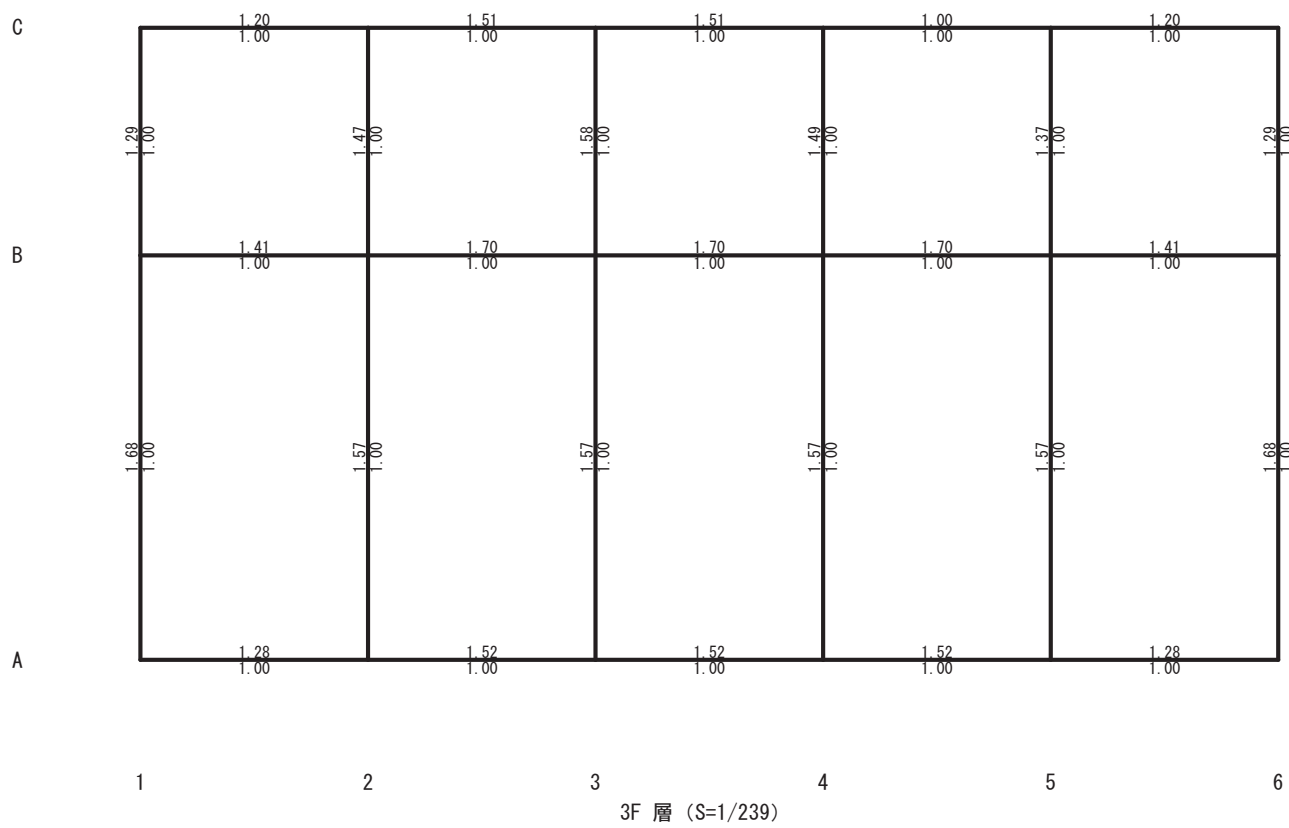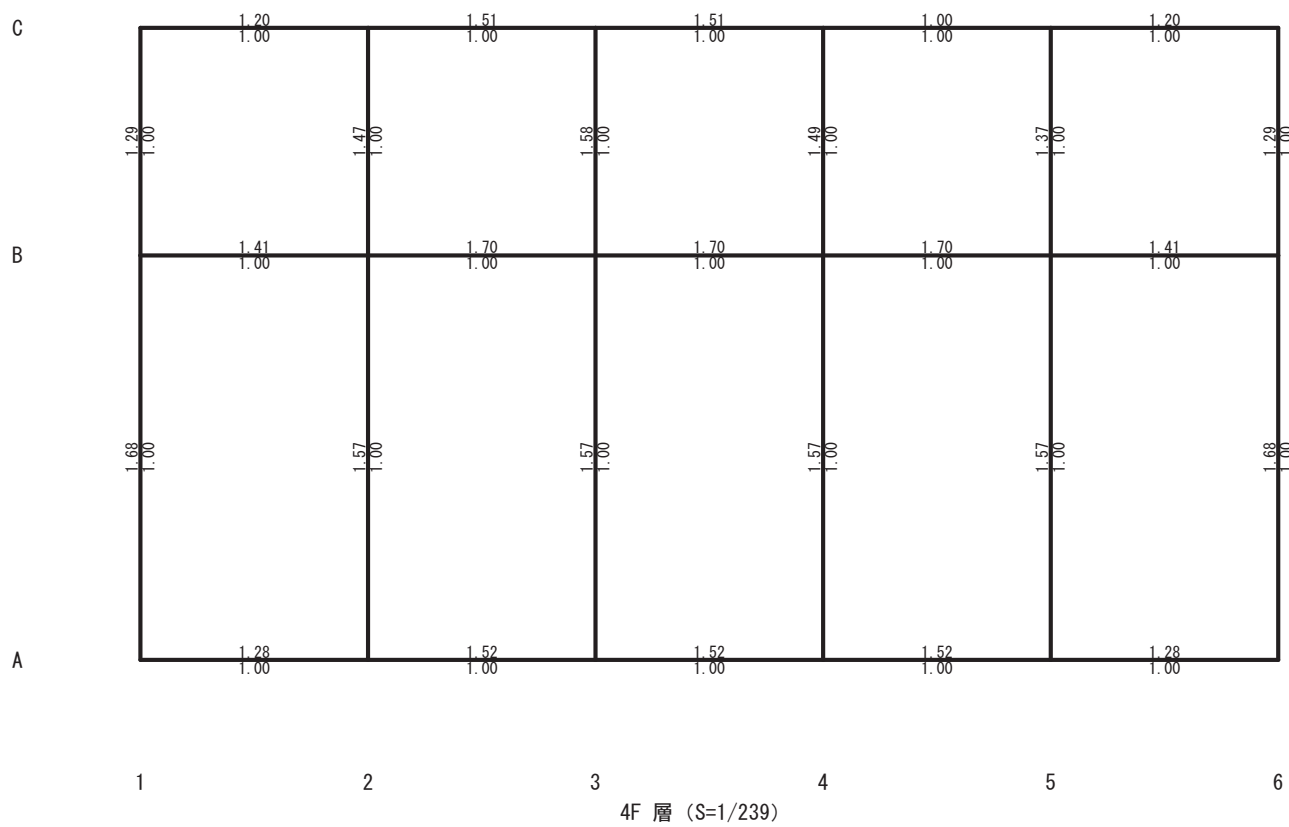

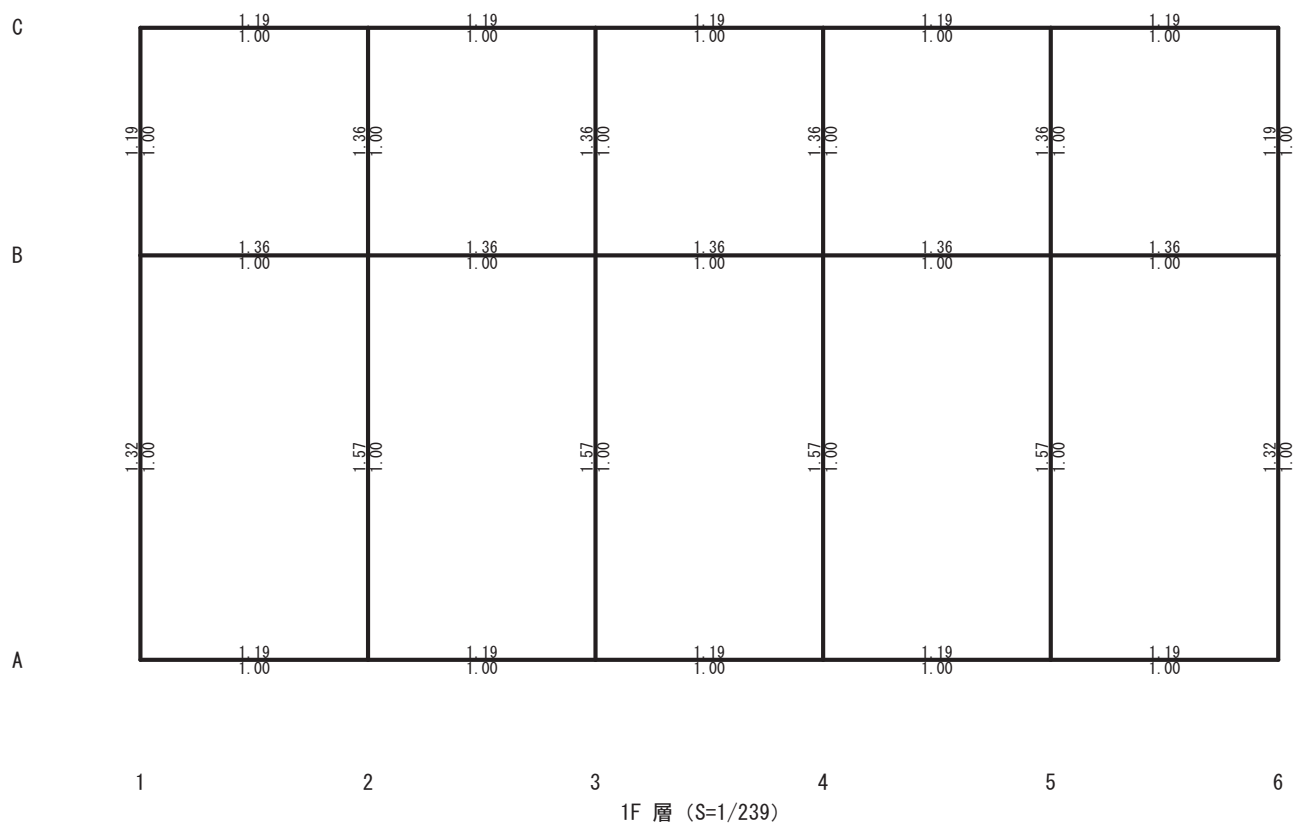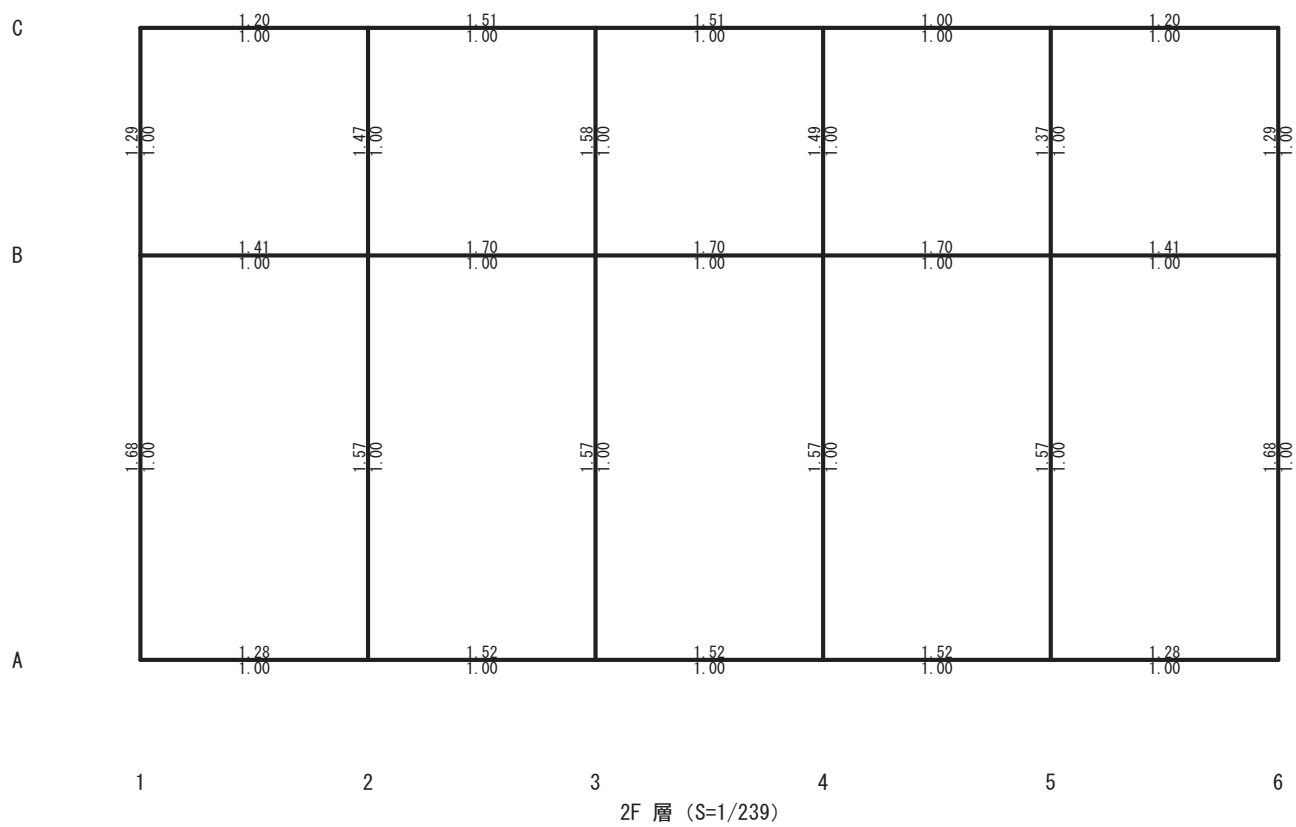


A-1. 5剛域長と置換ブレース断面積


A-1. 5. 1剛域長と置換ブレース断面積

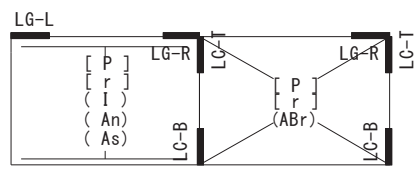



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P

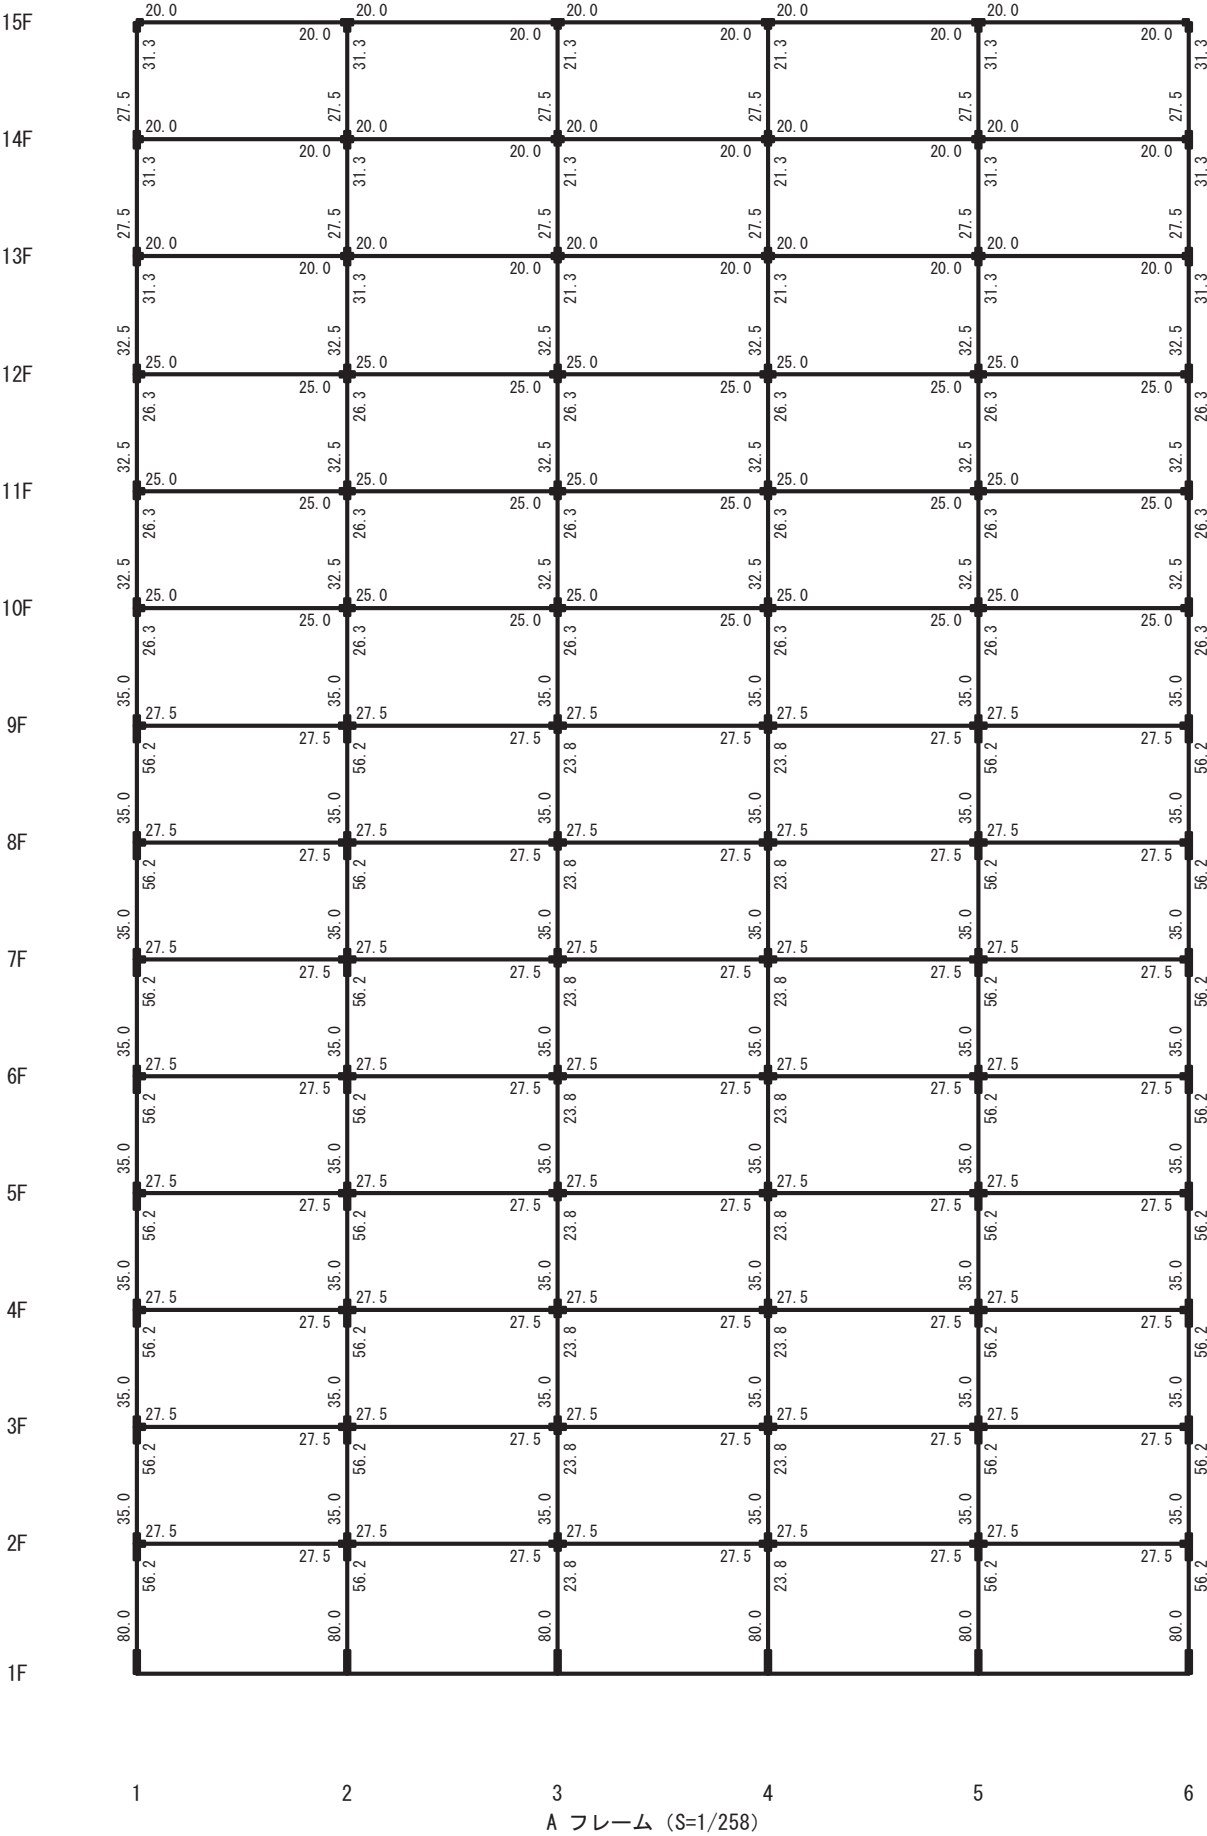





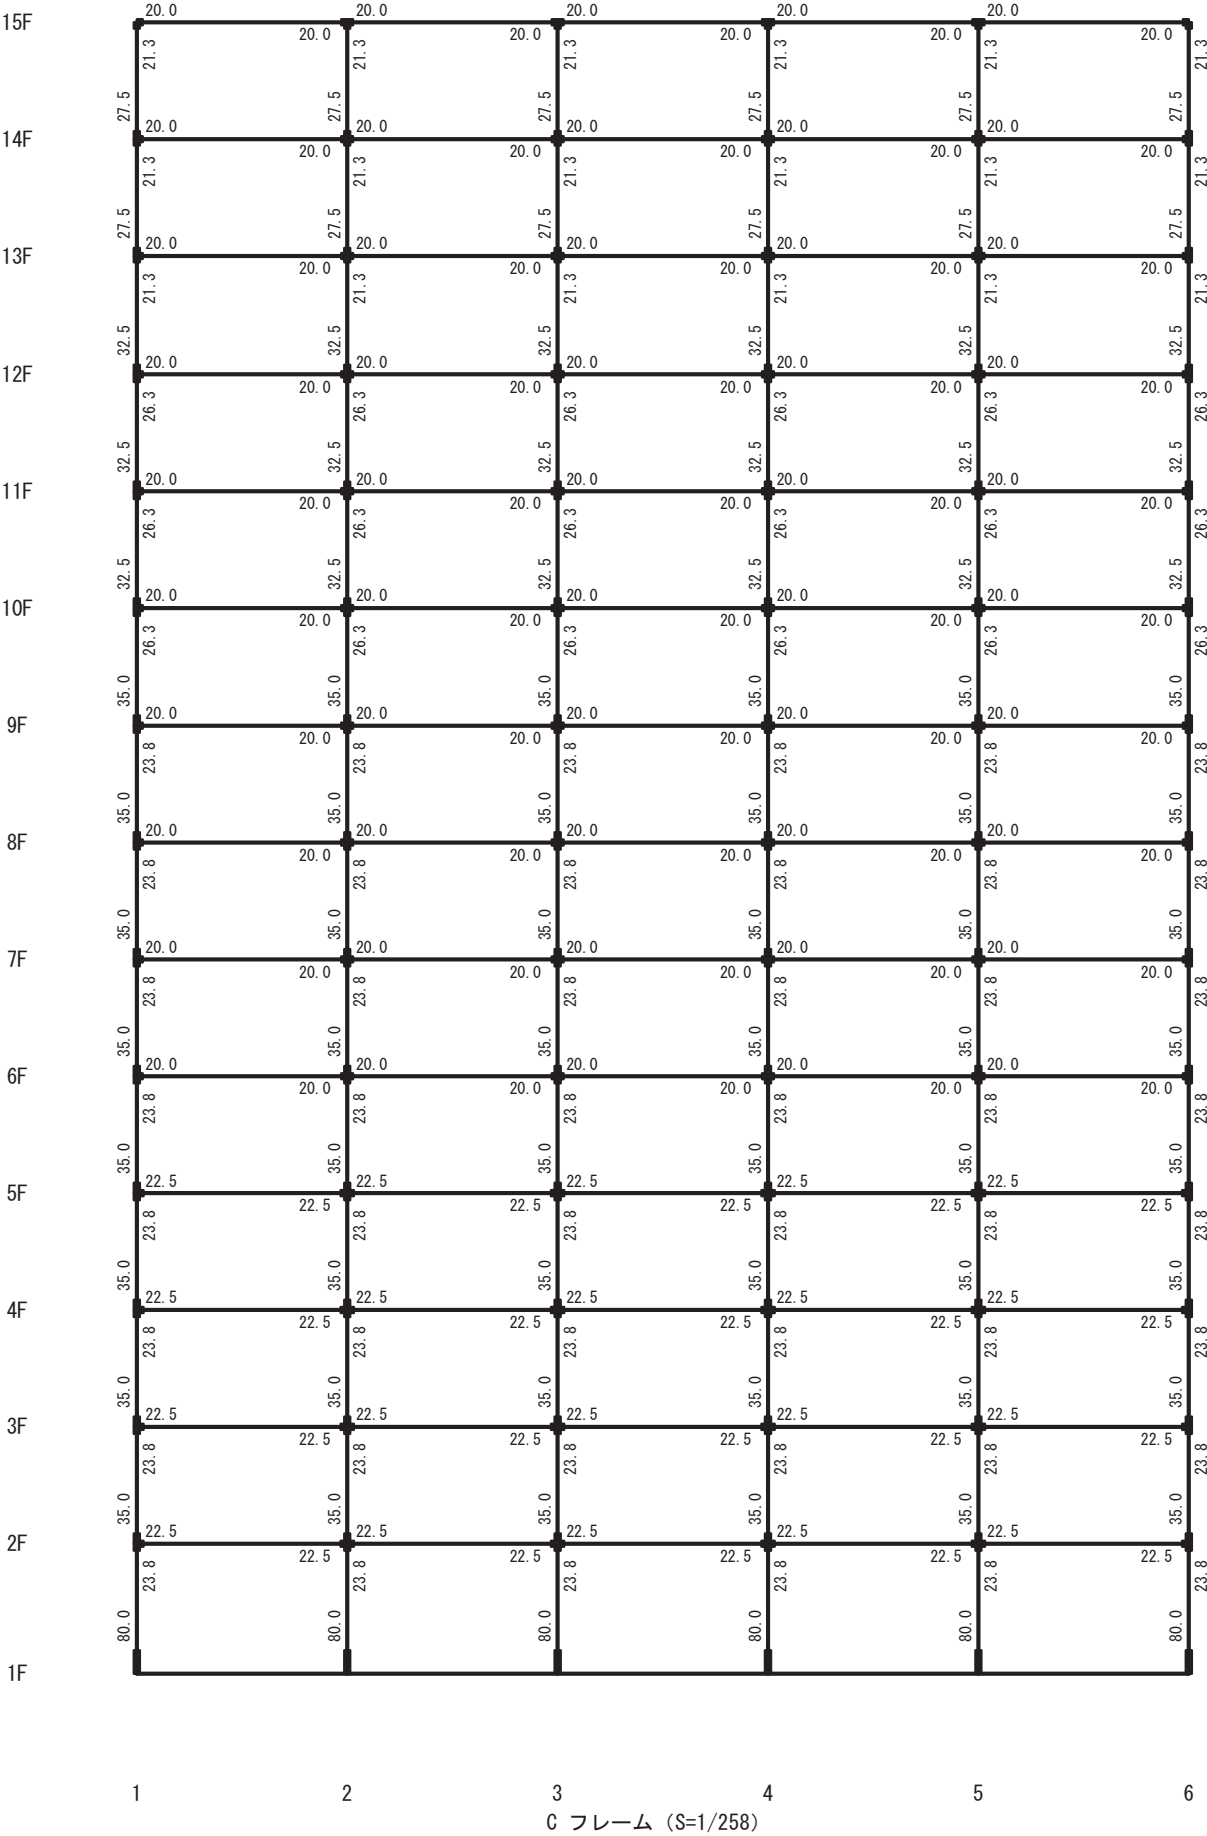


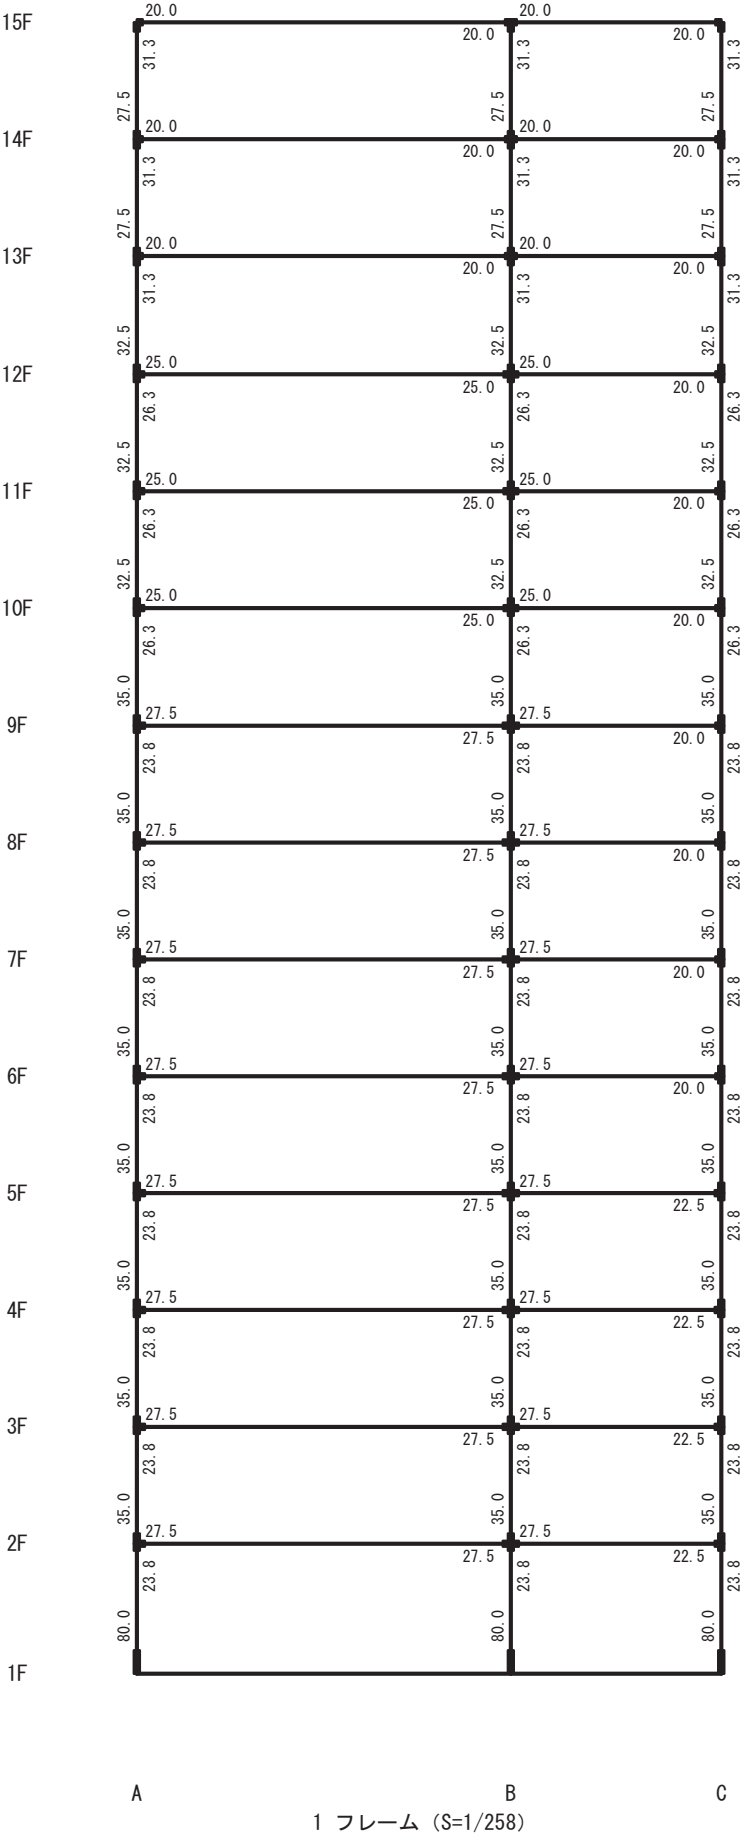


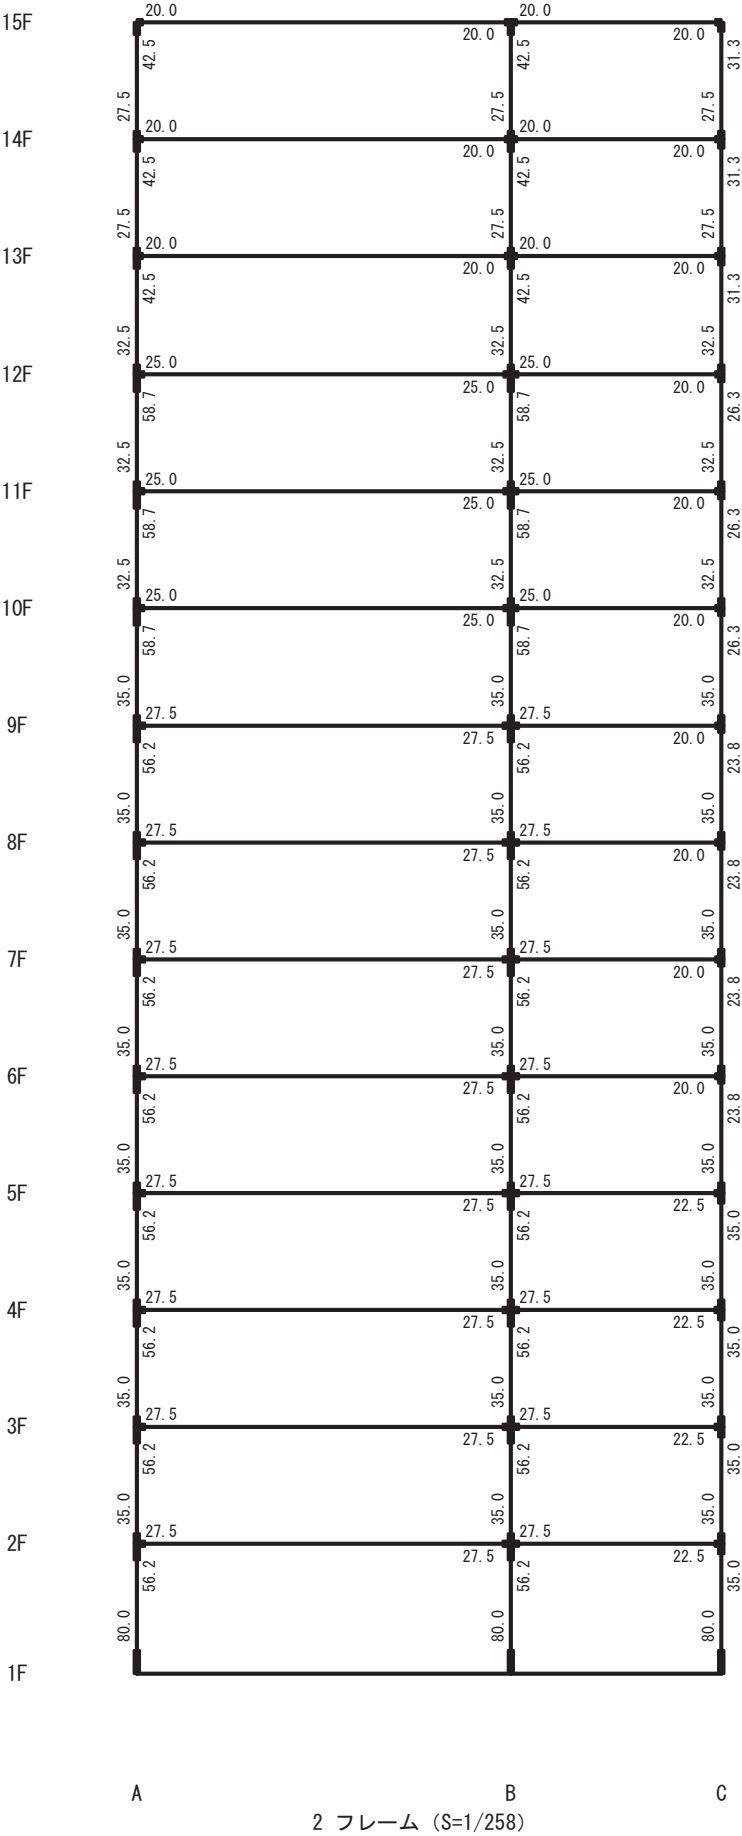

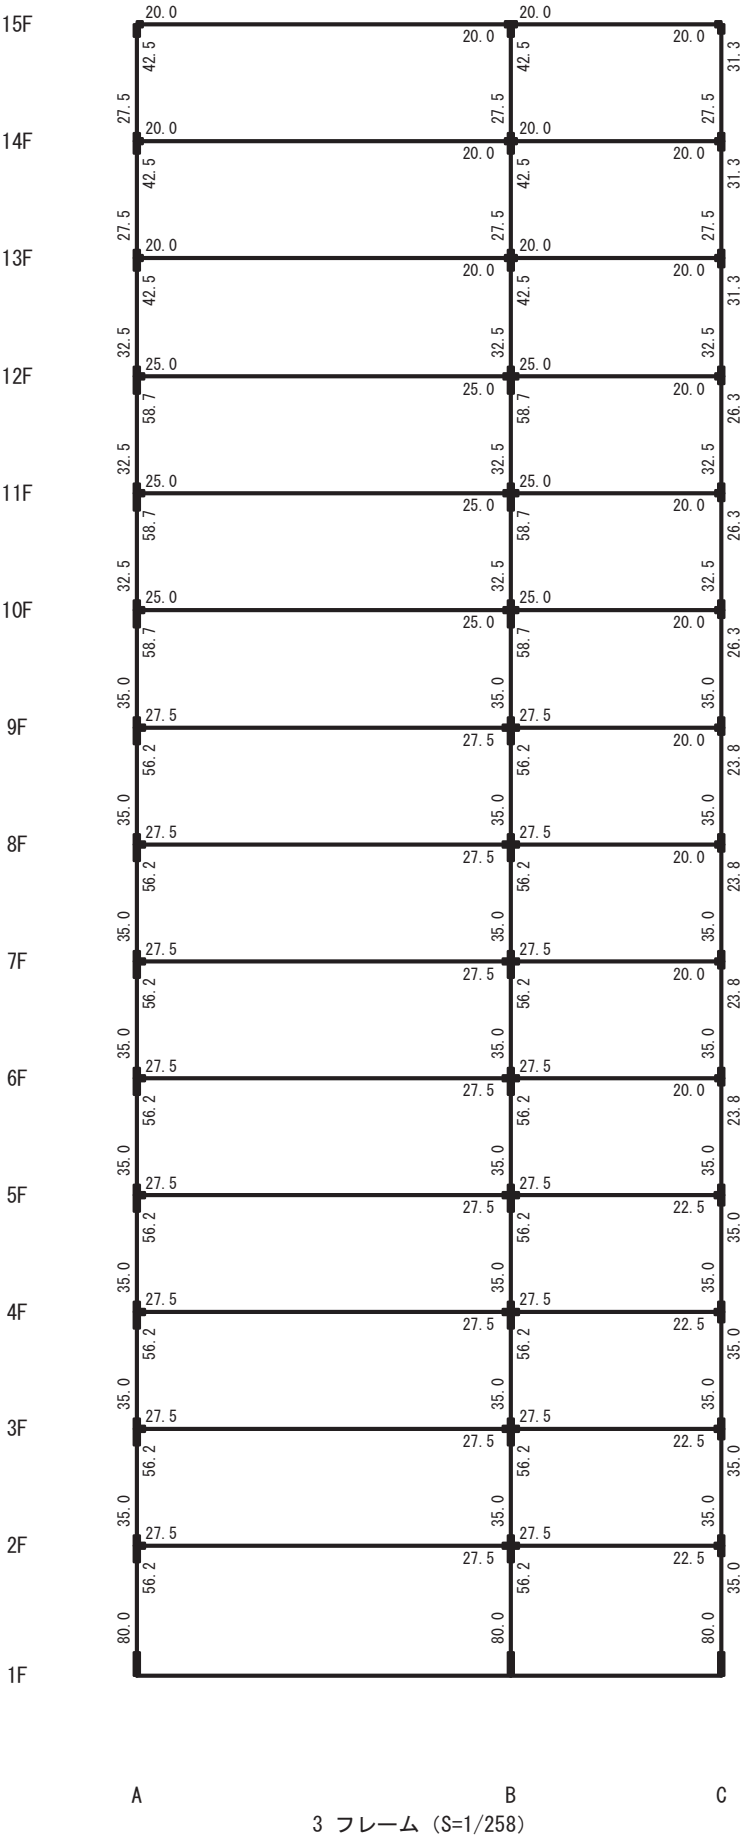

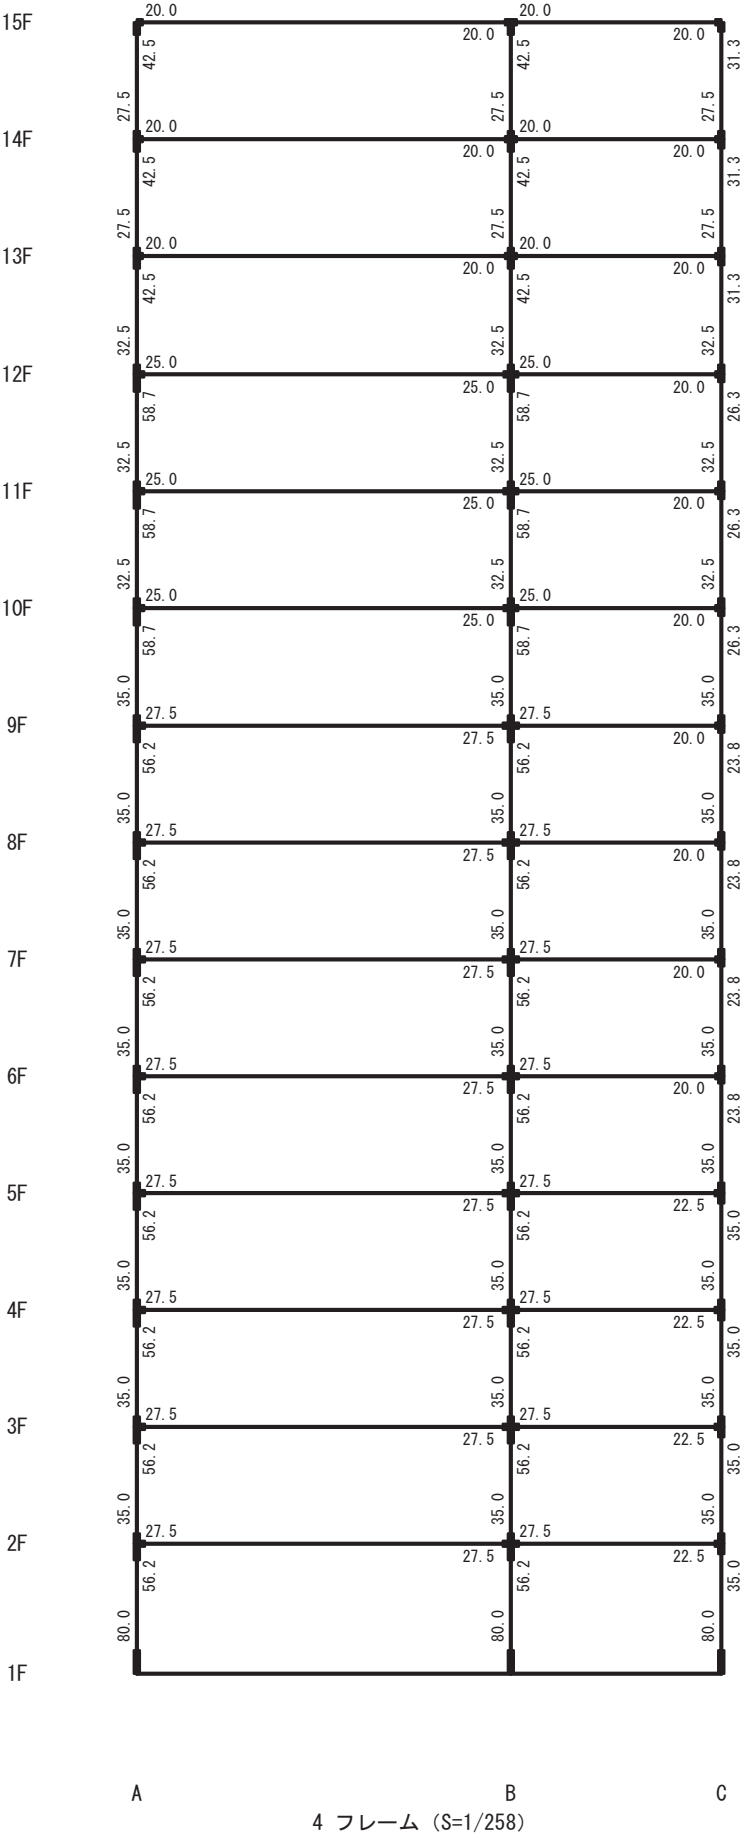

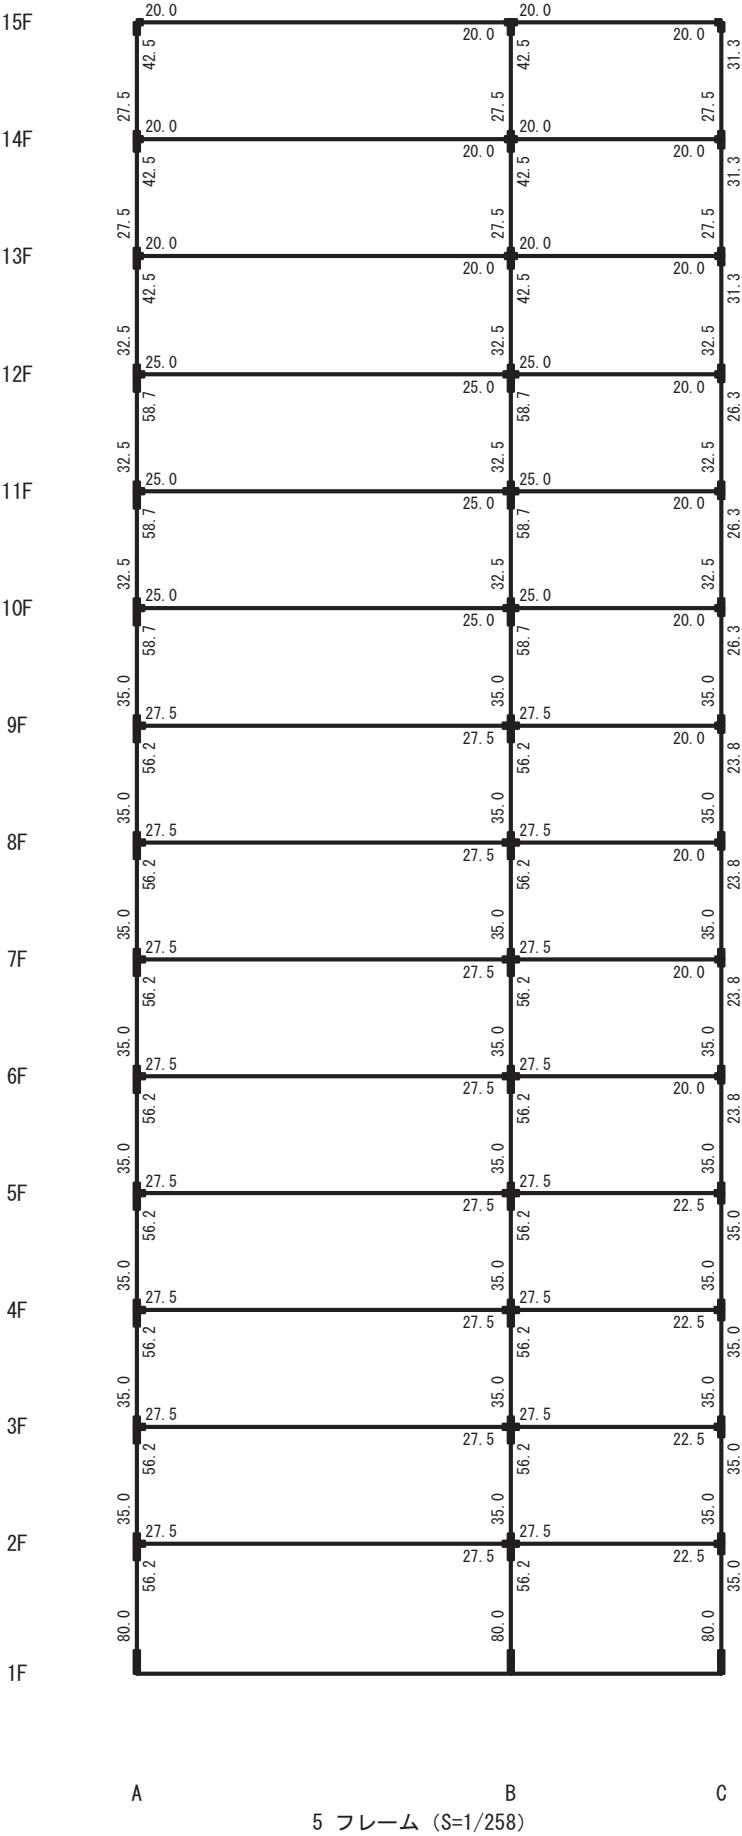

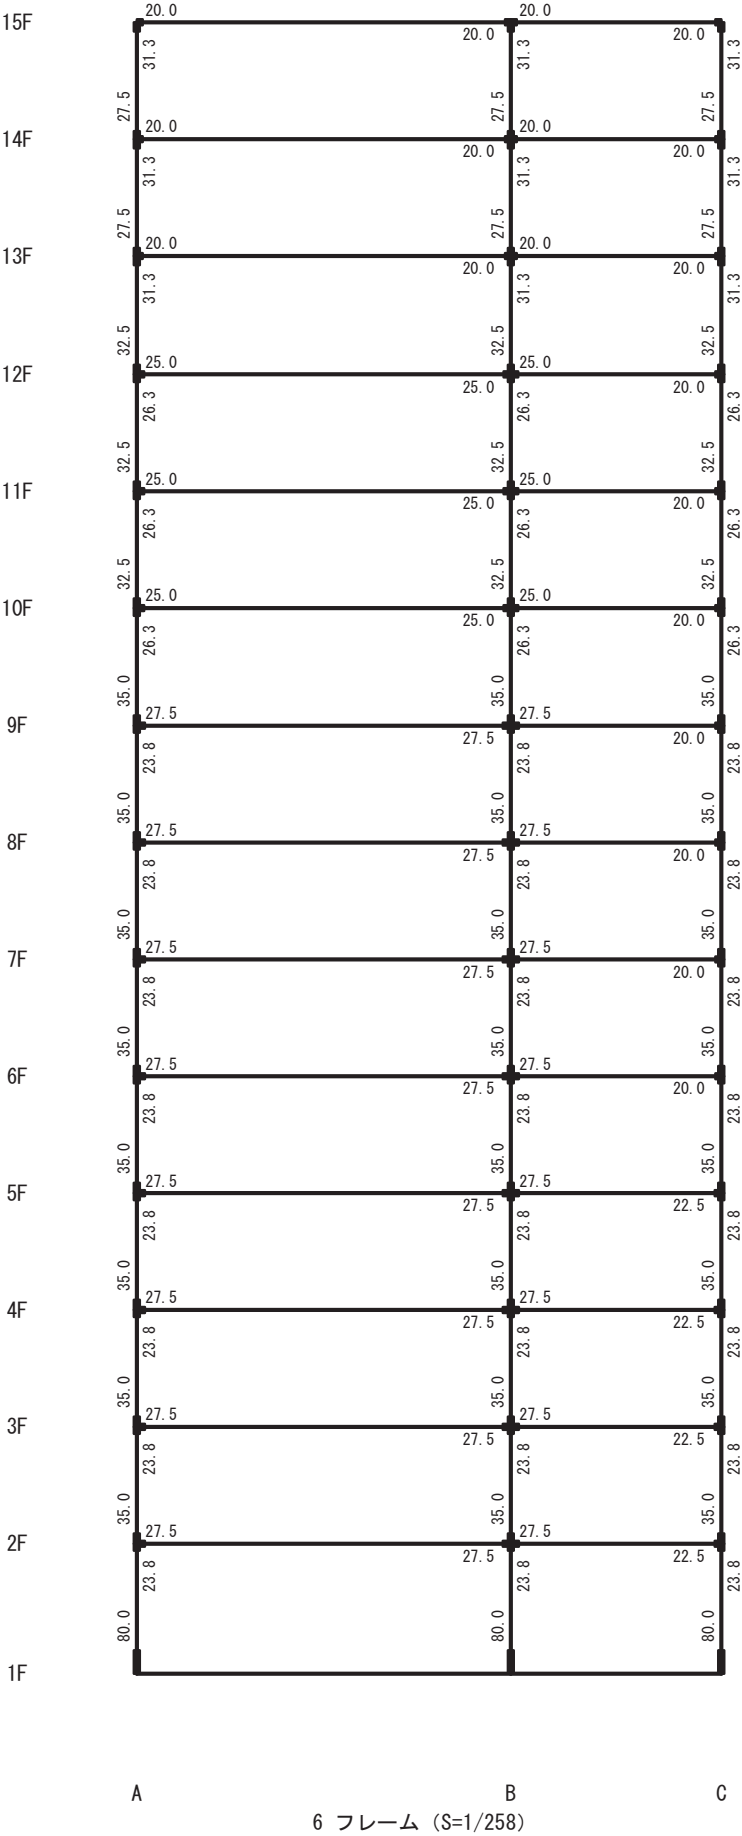

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1002.9	1000.6	1065.5	64.8	3959.4	614.4	614.4
B						706.1	706.1
A						681.1	681.1

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	986.0	995.7	1036.1	40.4	4127.8	581.8	581.8
B						755.7	755.7
A						719.2	719.2

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	986.0	992.5	1069.9	77.4	4578.4	709.3	709.3
B						789.1	789.1
A						771.7	771.7

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	980.0	989.3	971.2	18.1	5734.7	732.5	732.5
B						1273.0	1273.0
A						1180.6	1180.6

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	977.2	987.0	984.2	2.8	6225.4	808.8	808.8
B						1285.7	1285.7
A						1221.4	1221.4

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	977.2	985.4	949.7	35.6	6551.8	812.3	812.3
B						1476.1	1476.1
A						1411.6	1411.6

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	973.9	983.8	890.2	93.5	7431.3	817.0	817.0
B						2089.2	2089.2
A						1933.3	1933.3

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	973.8	982.6	890.7	91.9	7739.9	867.8	867.8
B						2145.7	2145.7
A						2018.9	2018.9

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	973.8	981.6	886.8	94.8	7940.5	877.2	877.2
B						2212.1	2212.1
A						2082.0	2082.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	973.8	980.8	878.4	102.4	8213.3	869.2	869.2
B						2297.1	2297.1
A						2160.2	2160.2

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	974.9	980.3	903.5	76.8	8858.2	1061.9	1061.9
B						2418.7	2418.7
A						2296.8	2296.8

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	974.5	979.9	893.6	86.3	9273.1	1052.1	1052.1
B						2537.6	2537.6
A						2399.9	2399.9

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	974.5	979.4	886.9	92.5	9936.0	1097.5	1097.5
B						2748.9	2748.9
A						2595.8	2595.8

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	974.6	979.2	889.7	89.4	16923.2	1725.8	1725.8
B						4077.8	4077.8
A						3942.2	3942.2

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1802.8	2.8	3959.4	269.4	269.4
2						333.8	333.8
3						328.6	328.6
4						328.8	328.8
5						336.0	336.0
6						271.0	271.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1777.4	1790.0	1798.0	8.0	4127.8	285.9	285.9
2						354.8	354.8
3						356.2	356.2
4						352.6	352.6
5						351.5	351.5
6						286.5	286.5

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1777.4	1786.2	1797.8	11.7	4578.4	308.4	308.4
2						406.0	406.0
3						406.8	406.8
4						403.3	403.3
5						402.6	402.6
6						308.4	308.4

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.0	1784.2	1797.0	12.8	5734.7	302.0	302.0
2						686.8	686.8
3						678.6	678.6
4						673.1	673.1
5						680.9	680.9
6						301.1	301.1

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.2	1783.1	1797.1	14.1	6225.4	354.3	354.3
2						698.8	698.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						694.1	694.1
4						688.6	688.6
5						692.6	692.6
6						353.5	353.5

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.2	1782.3	1797.0	14.7	6551.8	367.2	367.2
2						715.2	715.2
3						712.1	712.1
4						706.3	706.3
5						708.6	708.6
6						366.4	366.4

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.5	1781.7	1796.9	15.1	7431.3	381.5	381.5
2						816.4	816.4
3						813.0	813.0
4						805.4	805.4
5						807.8	807.8
6						381.2	381.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.7	1781.4	1796.7	15.4	7739.9	402.4	402.4
2						830.0	830.0
3						828.8	828.8
4						821.1	821.1
5						821.1	821.1
6						401.8	401.8

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.7	1781.1	1796.7	15.7	7940.5	414.2	414.2
2						849.9	849.9
3						850.8	850.8
4						842.6	842.6
5						840.6	840.6
6						413.8	413.8

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.7	1780.8	1796.7	15.9	8213.3	427.7	427.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
2						896.9	896.9
3						898.9	898.9
4						890.7	890.7
5						887.4	887.4
6						427.0	427.0

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1778.9	1780.6	1796.3	15.6	8858.2	424.7	424.7
2						1013.7	1013.7
3						1020.2	1020.2
4						1009.3	1009.3
5						1001.2	1001.2
6						424.2	424.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.0	1780.5	1796.3	15.8	9273.1	464.3	464.3
2						1040.5	1040.5
3						1049.1	1049.1
4						1037.8	1037.8
5						1027.6	1027.6
6						463.9	463.9


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.0	1780.4	1796.3	16.0	9936.0	494.1	494.1
2						1127.9	1127.9
3						1139.4	1139.4
4						1126.8	1126.8
5						1113.5	1113.5
6						494.0	494.0

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.1	1780.3	1797.9	17.6	16923.2	1068.8	1068.8
2						1598.6	1598.6
3						1608.5	1608.5
4						1598.6	1598.6
5						1586.9	1586.9
6						1067.9	1067.9

A-2.2 部材応力図

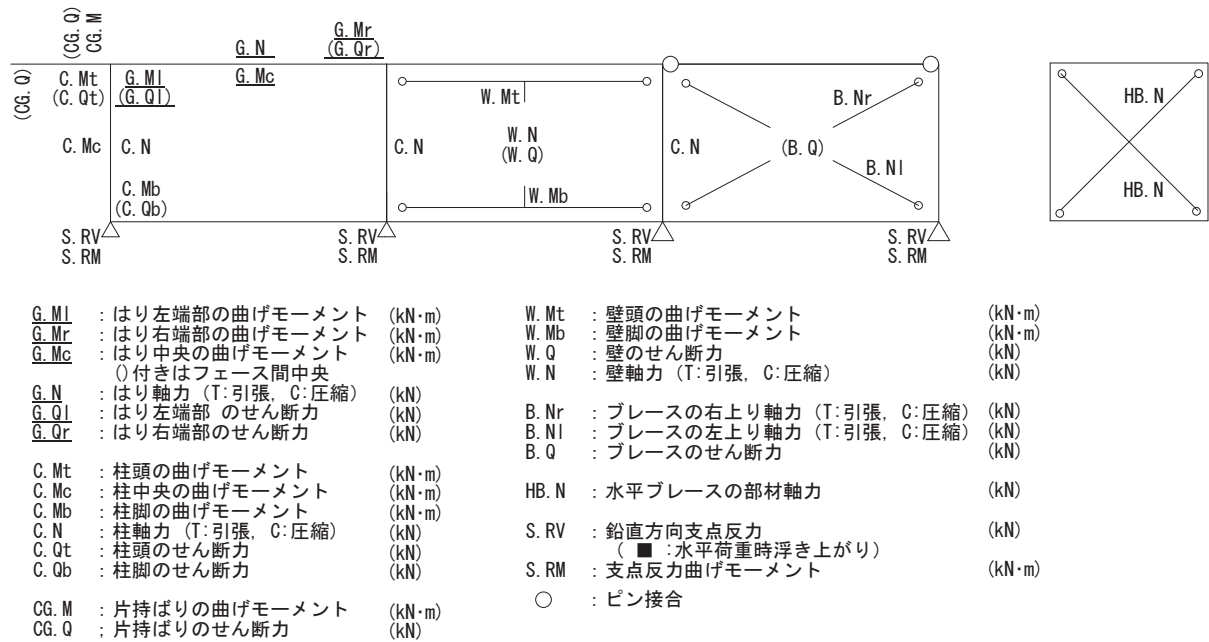

鉛直荷重 (立体解析)

				16.3 (29.9)		46.1 (45.5)		52.6 (45.7)		46.6 (45.7)		104.2 (63.5)							
15F	56525	4000	107.6 (48.6)	107.6 (48.6)	40.5 (31.2)	65.8 (46.5)	49.5 (46.5)	36.3 (4.3)	8.8 (4.3)	54.9 (46.3)	30.3 (1.9)	3.7 (1.9)	48.9 (46.3)	36.3 (28.6)	60.4 (43.0)	13.8 (30.7)	40.9 (47.0)	104.2 (47.0)	
			10.3	236.0C	3.4	391.0C	0.2	408.2C	0.0	408.4C	3.2	391.7C	10.1	236.0C	83.9 (47.0)	150.4 (70.8)	83.9 (47.0)	236.0C	
14F		4000	68.3 (34.8)	155.3 (72.1)	28.7 (25.7)	52.0 (44.2)	31.3 (3.6)	7.1 (3.6)	50.6 (42.0)	27.3 (3.8)	39.2 (40.0)	31.3 (23.9)	48.4 (14.5)	52.3 (23.9)	29.0 (14.5)	66.5 (33.8)	1.1	472.5C	
			1.2	472.8C	0.6	732.6C	0.1	774.6C	0.0	775.6C	0.6	734.5C	1.1	472.5C	68.3 (34.8)	155.3 (72.1)	28.7 (25.7)	52.0 (44.2)	
13F		4050	70.7 (34.8)	144.5 (71.3)	50.8 (25.7)	35.7 (39.0)	7.3 (3.6)	47.1 (41.0)	3.8 (1.9)	50.0 (43.0)	47.2 (23.9)	133.7 (66.9)	68.6 (33.8)	47.2 (23.9)	133.7 (66.9)	68.6 (33.8)	472.5C	68.6 (33.8)	
			67.2 (31.3)	137.9 (68.0)	31.3 (22.6)	47.4 (44.0)	53.8 (44.0)	31.2 (3.8)	7.4 (3.8)	50.4 (42.0)	27.2 (2.0)	3.8 (2.0)	39.5 (40.0)	31.2 (20.7)	43.6 (18.4)	40.9 (18.4)	31.6 (30.3)	65.0 (30.3)	
12F		4000	59.5 (31.3)	57.9 (12.8)	43.9 (22.6)	26.2 (37.2)	8.0 (3.8)	46.3 (41.9)	4.3 (2.0)	58.9 (46.3)	40.3 (20.7)	151.9 (71.1)	57.6 (30.3)	58.9 (46.3)	40.3 (20.7)	151.9 (71.1)	57.6 (30.3)	57.6 (30.3)	
			97.7 (47.0)	157.2 (72.5)	28.3 (38.3)	79.2 (48.1)	65.2 (48.1)	32.3 (8.5)	17.5 (8.5)	51.6 (43.4)	29.0 (4.6)	9.6 (39.0)	32.4 (34.8)	71.9 (53.3)	53.3 (14.1)	28.7 (45.3)	94.3 (45.3)	939.7C	
11F		4000	90.3 (47.0)	62.1 (11.3)	74.2 (38.3)	22.0 (35.6)	16.4 (8.5)	46.5 (41.8)	8.9 (4.6)	65.2 (47.6)	67.3 (34.8)	157.3 (72.4)	86.9 (45.3)	8.9 (4.6)	65.2 (47.6)	67.3 (34.8)	157.3 (72.4)	86.9 (45.3)	
			72.9 (36.4)	163.2 (73.9)	27.5 (30.1)	60.5 (49.6)	72.5 (49.6)	30.7 (7.6)	14.5 (7.6)	52.9 (43.5)	28.3 (4.3)	8.3 (37.6)	29.3 (27.0)	54.7 (12.9)	56.8 (12.9)	27.8 (35.0)	70.3 (35.0)	1181.2C	
10F		4025	72.8 (36.4)	54.4 (13.5)	59.8 (30.1)	23.7 (35.8)	15.8 (7.6)	46.8 (41.9)	8.8 (4.3)	66.5 (47.7)	53.3 (27.0)	150.3 (70.4)	69.7 (35.0)	72.8 (36.4)	54.4 (13.5)	59.8 (30.1)	23.7 (35.8)	15.8 (7.6)	46.8 (41.9)
			82.5 (45.5)	155.4 (71.8)	27.5 (37.3)	67.5 (49.5)	72.8 (49.5)	29.8 (6.0)	12.5 (6.0)	52.0 (43.4)	28.6 (3.5)	8.1 (37.5)	29.9 (34.8)	63.1 (14.8)	49.9 (14.8)	27.8 (44.0)	80.6 (44.0)	1420.2C	
9F	4000	100.5 (45.5)	182.9 (16.4)	82.9 (37.3)	30.6 (38.8)	11.5 (6.0)	48.6 (42.1)	6.0 (3.5)	53.8 (45.2)	76.9 (34.8)	282.5 (113.0)	96.3 (44.0)	100.5 (45.5)	182.9 (16.4)	82.9 (37.3)	30.6 (38.8)	11.5 (6.0)	48.6 (42.1)	
		189.7 (86.2)	290.1 (115.0)	36.3 (72.1)	158.1 (46.5)	58.1 (46.5)	33.6 (5.5)	10.4 (5.5)	52.5 (43.2)	27.5 (3.8)	7.5 (40.1)	35.2 (33.6)	152.8 (69.5)	175.9 (14.4)	36.7 (84.4)	186.2 (84.4)	1702.9C		
8F	4000	17.3	1705.8C	14.0	2492.0C	0.6	2675.5C	0.2	2676.0C	13.9	2496.2C	17.4	1702.9C	17.3	1705.8C	14.0	2492.0C	0.6	2675.5C
		145.2 (68.5)	300.2 (117.1)	34.0 (57.1)	121.6 (47.3)	63.6 (47.3)	31.4 (5.3)	10.5 (5.3)	51.9 (43.1)	27.6 (3.7)	7.5 (39.0)	33.6 (31.3)	117.0 (54.8)	182.3 (16.8)	34.3 (67.0)	142.2 (67.0)	1989.6C		
7F	4000	129.0 (68.5)	152.8 (8.5)	106.7 (57.1)	32.3 (38.5)	10.7 (5.3)	49.2 (42.3)	7.2 (3.7)	58.4 (45.8)	102.3 (54.8)	257.7 (105.6)	125.9 (67.0)	129.0 (68.5)	152.8 (8.5)	106.7 (57.1)	32.3 (38.5)	10.7 (5.3)	49.2 (42.3)	
		134.4 (62.8)	263.3 (107.1)	34.7 (50.2)	107.9 (46.7)	61.8 (46.7)	31.0 (4.5)	8.9 (4.5)	52.0 (43.0)	27.4 (3.1)	6.3 (39.5)	35.7 (30.9)	103.8 (48.2)	147.7 (7.0)	34.9 (61.5)	131.8 (61.5)	2265.9C		
6F	4000	8.8	2270.4C	7.5	3161.4C	0.1	3447.9C	0.1	3447.6C	7.4	3167.0C	8.8	2265.9C	8.8	2270.4C	7.5	3161.4C	0.1	3447.9C
		116.7 (62.8)	120.8 (0.4)	92.8 (50.2)	35.2 (39.1)	9.2 (4.5)	49.5 (42.3)	6.2 (3.1)	57.4 (45.3)	88.9 (48.2)	226.0 (96.8)	114.1 (61.5)	116.7 (62.8)	120.8 (0.4)	92.8 (50.2)	35.2 (39.1)	9.2 (4.5)	49.5 (42.3)	
5F	4000	114.6 (52.9)	231.3 (98.2)	34.8 (40.5)	88.4 (60.4)	60.4 (43.0)	30.2 (3.8)	7.6 (3.8)	52.0 (43.0)	27.3 (2.5)	5.1 (40.0)	38.2 (30.2)	84.4 (38.6)	116.0 (1.8)	35.0 (51.5)	111.9 (51.5)	2532.7C		
		8.8	2537.9C	7.3	3504.7C	0.0	3829.8C	0.2	3829.3C	7.2	3511.2C	8.8	2532.7C	8.8	2537.9C	7.3	3504.7C	0.0	3829.8C
4F	4000	96.9 (52.9)	90.8 (8.6)	73.7 (40.5)	37.9 (39.6)	7.5 (3.8)	49.7 (42.3)	4.8 (2.5)	56.7 (44.9)	70.0 (38.6)	196.3 (88.5)	94.3 (51.5)	96.9 (52.9)	90.8 (8.6)	73.7 (40.5)	37.9 (39.6)	7.5 (3.8)	49.7 (42.3)	
		104.9 (48.4)	201.8 (99.9)	34.5 (35.2)	76.7 (45.6)	59.6 (45.6)	29.3 (3.4)	6.7 (3.4)	52.1 (43.0)	27.1 (2.0)	4.2 (40.4)	40.8 (33.1)	72.5 (33.1)	85.8 (10.1)	34.7 (46.9)	102.0 (46.9)	2793.1C		
3F	4000	88.7 (48.4)	61.4 (16.7)	64.0 (35.2)	40.7 (40.2)	6.7 (3.4)	50.1 (42.3)	3.7 (2.0)	55.8 (44.4)	59.9 (33.1)	168.3 (80.6)	85.7 (46.9)	88.7 (48.4)	61.4 (16.7)	64.0 (35.2)	40.7 (40.2)	6.7 (3.4)	50.1 (42.3)	
		84.2 (39.2)	173.0 (81.8)	34.2 (25.2)	55.6 (45.1)	58.2 (45.1)	28.6 (2.4)	4.7 (2.4)	52.2 (42.9)	26.9 (1.5)	3.3 (40.9)	43.1 (23.8)	53.0 (23.8)	57.1 (18.0)	34.4 (38.2)	82.6 (38.2)	3047.3C		
2F	4450	5.9	3054.0C	5.2	4216.6C	0.1	4596.1C	0.3	4595.8C	5.4	4225.8C	6.2	3047.3C	5.9	3054.0C	5.2	4216.6C	0.1	4596.1C
		72.4 (39.2)	25.1 (27.0)	45.2 (25.2)	44.1 (40.9)	5.0 (2.4)	50.5 (42.4)	2.7 (1.5)	54.7 (43.9)	42.1 (23.8)	132.1 (70.7)	70.1 (38.2)	72.4 (39.2)	25.1 (27.0)	45.2 (25.2)	44.1 (40.9)	5.0 (2.4)	50.5 (42.4)	
1F		62.7 (27.8)	135.1 (71.5)	35.0 (36.3)	56.2 (44.3)	56.2 (44.3)	27.9 (1.3)	2.8 (1.3)	51.9 (42.8)	26.8 (0.8)	2.1 (41.4)	45.7 (15.5)	34.9 (27.8)	22.3 (27.8)	35.1 (62.0)	62.0 (27.2)	3290.8C		
		7.2	3297.8C	3.7	4582.2C	0.2	4975.5C	0.5	4975.5C	3.9	4592.4C	7.6	3290.8C	7.2	3297.8C	3.7	4582.2C	0.2	4975.5C
		48.3 (27.8)	15.0 (37.9)	28.9 (16.3)	48.5 (42.5)	2.5 (1.3)	51.9 (43.2)	1.0 (0.8)	53.6 (43.9)	27.0 (15.5)	100.0 (61.6)	46.8 (27.2)	48.3 (27.8)	15.0 (37.9)	28.9 (16.3)	48.5 (42.5)	2.5 (1.3)	51.9 (43.2)	
		53.1 (26.5)	101.4 (61.9)	32.9 (2.6)	10.5 (44.1)	54.4 (44.1)	27.8 (1.1)	1.6 (1.1)	52.6 (43.4)	26.9 (0.9)	1.6 (42.7)	49.3 (2.3)	10.3 (2.3)	16.3 (38.3)	33.0 (26.3)	53.2 (26.3)	3525.1C		
		5.8	3532.3C	4.7	4954.0C	0.7	5351.8C	0.3	5352.3C	5.1	4965.1C	5.4	3525.1C	5.8	3532.3C	4.7	4954.0C	0.7	5351.8C
		64.7 (26.5)	243.4 (188.0)	1.1 (2.6)	202.3 (157.4)	3.1 (1.1)	205.0 (163.2)	2.2 (0.9)	244.0 (169.0)	0.1 (2.3)	64.0 (138.2)	26.3 (26.3)	64.7 (26.5)	243.4 (188.0)	1.1 (2.6)	202.3 (157.4)	3.1 (1.1)	205.0 (163.2)	
		3965.6 (138.4)	168.5 (169.1)	5689.9 (169.1)	244.5 (169.1)	99.2 (163.3)	6051.6 (163.3)	205.4 (163.3)	117.3 (157.5)	6051.7 (157.5)	202.8 (157.5)	99.2 (157.5)	5700.7 (188.2)	244.0 (188.2)	168.6 (188.2)	3958.4 (188.2)	3958.4 (188.2)		
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		36000																	
		1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
		6																	
		A フレーム (S=1/283)																	

鉛直荷重 (立体解析)

				9.5 (54.7)		73.7 (75.3)		97.8 (79.5)		89.7 (78.8)		150.3 (98.8)						
15F	56525	4000	159.0 (71.7)	68.2 (101.5)	94.7 (45.0)	85.2 (78.6)	61.5 (2.8)	5.6 (74.4)	52.4 (10.2)	21.1 (76.7)	57.8 (42.3)	88.9 (57.3)	0.9 (67.5)	150.3 (67.7)				
		15.6	369.9C		4.6	637.4C		0.0	651.9C		0.8	651.2C		14.9	366.9C			
14F	4000	127.8 (71.7)		79.8 (21.1)	85.5 (45.0)		49.4 (58.1)	5.6 (2.8)		85.0 (66.1)	19.5 (10.2)	87.4 (68.0)	80.5 (42.3)	214.0 (102.6)				
		99.9 (50.7)	227.7 (106.5)	43.4 (37.9)	76.8 (67.3)	82.5 (67.2)	49.3 (37.9)	5.3 (2.7)	60.3 (59.2)	42.6 (16.4)	49.1 (57.4)	47.0 (35.6)	72.3 (25.0)	65.4 (47.5)	93.5 (47.5)			
13F	4050	1.5	668.3C		1.1	1080.6C		0.0	1142.5C		0.4	1123.1C		1.0	1053.6C			
		102.9 (50.7)		61.4 (27.4)	74.7 (37.9)		49.9 (58.1)	5.4 (2.7)		84.1 (65.9)	17.1 (8.4)		87.1 (67.8)	70.2 (35.6)	187.9 (96.6)			
12F	4000	97.6 (45.5)	200.5 (100.2)	47.8 (33.0)	69.3 (33.0)	82.6 (67.2)	49.0 (3.0)	5.8 (3.0)	61.1 (59.5)	42.6 (8.5)	16.8 (8.5)	50.3 (57.6)	46.5 (31.0)	64.9 (31.0)	48.0 (31.0)	47.3 (42.6)	91.4 (42.6)	
		5.5	971.9C		2.5	1550.4C		0.3	1654.2C		0.5	1616.1C		2.2	1501.2C		5.2	960.7C
11F	4000	86.6 (45.5)		80.3 (20.8)	64.3 (33.0)		33.2 (54.5)	6.5 (3.0)		89.3 (68.7)	17.7 (8.5)		105.5 (73.7)	60.5 (31.0)		214.3 (102.6)	81.0 (42.6)	
		142.4 (68.5)	229.0 (106.8)	43.0 (56.1)	115.9 (73.1)	100.0 (73.1)	50.7 (7.1)	14.6 (54.5)	54.3 (58.9)	45.5 (37.6)	34.0 (53.9)	47.6 (35.3)	109.9 (53.3)	64.9 (25.0)	42.6 (64.1)		133.3 (64.1)	
10F	4000	5.5	1278.3C		3.7	2008.2C		0.5	2148.7C		1.4	2095.1C		3.4	1937.0C		5.1	1262.6C
		131.4 (68.5)		86.9 (18.6)	108.6 (56.1)		28.2 (52.3)	13.7 (7.1)		92.0 (69.0)	34.9 (18.1)		116.6 (76.3)	103.1 (53.3)		223.1 (104.7)	123.1 (64.1)	
9F	4025	107.0 (53.5)	238.4 (109.0)	41.6 (44.3)	89.1 (53.9)	110.8 (75.3)	47.8 (7.5)	12.8 (6.7)	54.8 (58.6)	43.9 (15.6)	30.3 (51.3)	26.8 (51.3)	45.7 (42.0)	84.6 (22.9)	71.2 (22.9)	41.4 (50.0)	100.1 (50.0)	
		0.0	1587.1C		0.5	2466.3C		0.6	2640.4C		0.8	2572.1C		0.6	2374.2C		0.0	1566.8C
8F	4000	107.0 (53.5)		75.1 (22.0)	88.1 (44.3)		30.6 (52.6)	14.1 (6.7)		90.3 (68.6)	32.0 (15.6)		116.5 (75.9)	83.5 (42.0)		212.3 (101.7)	100.0 (50.0)	
		119.3 (64.9)	226.2 (105.7)	41.8 (53.9)	98.3 (53.9)	111.3 (75.0)	46.4 (75.0)	10.8 (4.9)	10.8 (4.9)	55.6 (59.0)	44.4 (28.7)	29.5 (51.7)	93.8 (50.9)	60.7 (25.9)	41.5 (60.7)		112.3 (60.7)	
7F	4000	11.4	1896.2C		10.1	2934.8C		0.9	3140.5C		1.4	3057.0C		8.8	2821.6C		10.0	1871.7C
		142.1 (64.9)		254.7 (21.7)	118.6 (53.9)		40.8 (57.0)	9.1 (4.9)		92.3 (68.7)	25.9 (13.6)		98.6 (72.4)	111.3 (50.9)		383.5 (155.3)	132.2 (60.7)	
6F	4000	266.6 (121.2)	408.7 (162.6)	52.3 (103.0)	226.0 (70.6)	89.9 (70.6)	52.0 (4.1)	7.4 (58.9)	57.3 (58.9)	42.5 (15.0)	29.7 (55.2)	36.7 (98.1)	215.1 (14.4)	227.7 (14.4)	51.4 (114.2)		251.3 (114.2)	
		24.2	2263.1C		19.9	3357.0C		0.7	3646.9C		0.3	3547.8C		18.9	3227.5C		22.8	2231.3C
5F	4000	218.1 (121.2)		263.6 (25.1)	186.1 (103.0)		40.1 (55.8)	8.8 (4.1)		91.9 (68.5)	30.4 (15.0)		106.2 (73.7)	177.3 (98.1)		399.6 (159.0)	205.7 (114.2)	
		205.9 (97.0)	424.1 (166.0)	49.0 (82.2)	175.4 (71.8)	97.9 (75.0)	48.3 (75.0)	8.9 (4.4)	57.8 (59.1)	42.5 (13.3)	26.3 (53.9)	35.2 (53.9)	46.6 (78.2)	166.7 (18.1)	237.9 (18.1)	48.4 (91.5)	193.9 (91.5)	
4F	4000	11.9	2636.2C		11.0	3781.4C		0.2	4156.4C		0.3	4042.0C		10.3	3635.9C		10.9	2597.3C
		182.2 (97.0)		214.0 (11.0)	153.3 (82.2)		44.2 (56.7)	8.5 (4.4)		90.2 (68.0)	27.0 (13.3)		102.4 (72.5)	146.2 (78.2)		351.4 (145.9)	172.0 (91.5)	
3F	4000	190.3 (88.8)	372.5 (151.9)	50.0 (72.4)	155.9 (70.9)	95.2 (70.9)	47.6 (70.9)	7.4 (3.7)	60.1 (59.6)	42.1 (23.1)	23.1 (55.1)	40.1 (68.9)	148.0 (5.0)	191.7 (5.0)	49.4 (83.8)		179.3 (83.8)	
		12.7	2998.8C		11.1	4226.0C		0.1	4675.3C		0.2	4545.0C		10.3	4063.8C		11.7	2953.8C
2F	4000	164.9 (88.8)		168.9 (1.6)	133.7 (72.4)		49.1 (57.7)	7.3 (3.7)		88.4 (67.4)	23.6 (11.7)		98.9 (71.2)	127.4 (68.9)		309.3 (134.3)	155.9 (83.8)	
		162.2 (74.7)	327.1 (139.3)	50.2 (58.5)	127.8 (69.9)	92.7 (69.9)	46.4 (3.0)	6.2 (3.0)	62.5 (60.2)	41.9 (19.3)	45.6 (56.4)	45.1 (55.8)	121.6 (55.8)	150.1 (6.6)	49.7 (70.9)		153.4 (70.9)	
1F	4450	12.7	3352.7C		10.8	4689.8C		0.2	5204.3C		0.2	5057.5C		10.0	4510.3C		11.7	3302.7C
		136.8 (74.7)		126.8 (13.2)	106.3 (58.5)		54.0 (58.7)	5.7 (3.0)		86.7 (66.8)	19.0 (9.6)		96.0 (70.1)	101.6 (55.8)		271.0 (123.6)	130.0 (70.9)	
	4000	148.8 (68.5)	285.6 (127.7)	49.9 (50.9)	111.4 (68.9)	90.9 (68.9)	44.9 (2.6)	5.4 (2.6)	65.1 (60.8)	41.4 (16.7)	16.7 (57.6)	51.0 (48.5)	105.7 (17.3)	111.4 (17.3)	49.5 (65.1)		140.9 (65.1)	
		11.7	3700.2C		9.6	5169.5C		0.3	5741.1C		0.2	5575.0C		8.7	4969.6C		10.7	3646.2C
	4000	125.3 (68.5)		85.8 (24.4)	92.3 (50.9)		58.8 (59.7)	4.8 (2.6)		85.0 (66.2)	16.4 (8.3)		92.5 (68.8)	88.3 (48.5)		233.6 (113.1)	119.5 (65.1)	
		120.1 (55.5)	245.4 (116.5)	49.5 (37.0)	82.1 (67.9)	88.5 (67.9)	43.7 (67.9)	4.0 (1.9)	67.6 (61.4)	41.0 (12.3)	12.3 (6.1)	56.3 (58.8)	77.6 (35.2)	73.5 (27.8)	49.2 (53.0)		114.1 (53.0)	
	4000	9.1	4041.1C		8.0	6666.1C		0.3	6286.4C		0.1	6101.2C		7.2	5446.3C		8.2	3983.8C
		101.9 (55.5)		35.2 (38.8)	66.0 (37.0)		64.4 (60.9)	3.5 (1.9)		82.7 (65.5)	12.1 (6.1)		88.0 (67.3)	63.2 (35.2)		184.2 (99.7)	97.8 (53.0)	
	4000	90.8 (40.3)	192.7 (102.1)	50.5 (24.2)	85.3 (66.7)	42.5 (66.7)	2.6 (1.0)	2.6 (1.0)	70.5 (62.1)	40.7 (7.8)	62.7 (60.3)	51.1 (22.9)	26.3 (41.2)	50.3 (63.6)		86.4 (38.5)		
		10.3	4371.9C		6.2	6185.7C		0.6	6844.3C		0.5	6640.5C		5.4	5946.7C		9.3	4312.3C
	4450	70.3 (40.3)		20.9 (53.6)	42.2 (24.2)		70.5 (62.3)	1.4 (1.0)		80.4 (64.7)	6.9 (3.7)		82.5 (65.6)	40.4 (22.9)		137.4 (85.9)	67.7 (38.5)	
		71.9 (34.3)	142.2 (87.3)	47.7 (5.0)	18.0 (5.0)	81.1 (65.3)	41.5 (65.3)	1.9 (1.0)	73.8 (62.9)	40.2 (3.9)	3.9 (1.9)	69.7 (62.0)	16.1 (4.5)	25.9 (55.0)	47.6 (69.6)		63.7 (33.7)	
	4450	4.5	4693.1C		6.9	6728.7C		0.4	7415.3C		0.5	7193.0C		6.1	6470.9C		5.3	4632.2C
		80.9 (34.3)		309.7 (232.1)	4.2 (5.0)		259.4 (192.7)	2.7 (1.0)		263.4 (200.5)	4.8 (1.9)		314.0 (208.0)	3.9 (4.5)		80.3 (168.4)	80.3 (33.7)	
		5472.3 (168.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	222.8 (7945.5)	5411.3 (168.5)
		7200																
		36000																
		1	2	3	4	5	6											
		B フレーム (S=1/283)																

B フレーム (S=1/283)

56525	C フレーム (S=1/283)	20.6		23.3		74.6		75.3		67.1						
		(31.2)		(38.3)		(51.4)		(50.3)		(49.2)						
4000	89.6 (37.4)	89.6 (56.3)	35.4	63.4 (31.6)	62.8 (49.2)	36.9	4.1 (1.9)	19.2 (36.0)	33.0	46.4 (23.1)	28.2 (37.2)	28.2	47.4 (22.1)	27.9 (38.3)	32.4	67.1 (27.9)
	14.7	137.6C		0.3	214.3C		0.2	208.5C		0.1	228.3C		3.3	229.5C		11.3
4000	28.9 (16.0)	89.1 (32.2)	3.9	57.2 (28.8)	69.2 (52.0)	36.7	2.3 (1.2)	18.6 (37.1)	33.8	42.1 (21.4)	7.3 (6.2)	6.6	29.9 (15.2)	30.7 (0.4)	6.1	19.9 (11.2)
	3.2	277.2C		0.3	431.4C		0.1	462.8C		0.6	445.8C		0.5	400.8C		2.5
4050	44.9 (23.6)	80.1 (30.4)	6.2	59.5 (31.0)	70.8 (52.3)	36.1	2.7 (1.5)	18.9 (37.2)	33.7	44.3 (22.9)	6.9 (6.3)	6.7	34.0 (18.1)	25.4 (1.4)	7.6	31.2 (16.3)
	2.9	406.0C		3.3	636.0C		0.3	701.9C		2.2	647.9C		2.6	558.7C		1.7
4000	52.9 (26.4)	103.5 (37.3)	5.9	68.8 (34.6)	69.9 (54.7)	43.8	3.9 (1.9)	6.6 (35.6)	38.3	50.3 (25.4)	11.1 (6.9)	7.3	42.1 (21.0)	34.8 (0.7)	7.3	35.7 (17.9)
	0.0	548.7C		0.3	851.4C		0.0	952.2C		0.4	867.4C		0.0	731.3C		0.1
4000	48.6 (24.5)	101.4 (36.7)	5.8	64.4 (32.5)	70.9 (54.6)	42.6	3.5 (1.8)	7.7 (35.8)	37.8	47.7 (24.1)	11.0 (5.9)	7.1	38.2 (19.2)	33.5 (0.3)	7.4	32.8 (16.6)
	0.5	694.6C		0.6	1069.7C		0.1	1204.8C		0.5	1088.6C		0.2	906.3C		0.3
4025	44.9 (22.3)	94.4 (34.8)	6.0	59.8 (29.9)	69.2 (54.0)	42.0	3.7 (1.8)	10.7 (36.5)	37.5	45.4 (22.7)	8.7 (6.5)	7.0	35.3 (17.5)	29.3 (0.9)	7.6	30.7 (15.2)
	0.1	835.3C		0.2	1284.4C		0.0	1453.9C		0.2	1304.7C		0.0	1076.9C		0.0
4000	44.6 (22.5)	89.6 (33.5)	6.1	60.9 (30.7)	69.5 (53.6)	40.5	4.4 (2.2)	12.7 (36.8)	36.5	47.7 (24.1)	8.1 (6.6)	7.0	35.9 (18.1)	27.0 (1.6)	7.7	31.2 (15.7)
	0.3	976.4C		0.6	1500.9C		0.1	1704.8C		0.6	1521.5C		0.3	1248.4C		0.2
4000	39.6 (20.0)	84.8 (32.3)	6.3	54.7 (27.8)	69.5 (53.3)	39.1	3.8 (2.0)	15.1 (37.2)	35.7	43.0 (21.9)	7.2 (6.9)	7.1	31.2 (15.8)	24.5 (2.3)	7.8	27.4 (14.0)
	0.5	1117.0C		0.8	1718.4C		0.2	1956.6C		0.9	1737.6C		0.4	1419.8C		0.5
4000	36.0 (18.2)	76.6 (30.0)	6.4	50.1 (25.4)	67.2 (52.4)	38.3	3.5 (1.8)	19.7 (38.4)	35.3	40.0 (20.4)	3.7 (7.9)	7.0	27.3 (13.8)	19.5 (3.8)	8.0	25.2 (12.8)
	0.4	1252.3C		0.6	1932.9C		0.1	2205.8C		0.7	1948.5C		0.2	1586.7C		0.5
4000	30.4 (14.9)	67.1 (27.4)	6.5	43.0 (21.3)	64.3 (51.4)	37.5	3.1 (1.6)	25.0 (39.7)	34.8	35.0 (17.4)	0.2 (8.9)	6.9	22.4 (11.1)	14.1 (5.3)	8.2	21.6 (10.7)
	0.5	1381.7C		0.5	2144.2C		0.0	2452.3C</								

鉛直荷重 (立体解析)

15F	4000	318.9 (135.2)	318.9 (165.7)	293.3	200.5 (89.9)	371.9 (174.0)	171.4 (88.8)	43.3	122.4 (56.2)	122.4 (56.2)
		48.4	236.0C		20.6	369.9C	159.3 (89.9)	167.9 (94.5)	102.4 (56.2)	137.6C
14F	4000	153.9 (81.6)	376.0 (151.8)	206.5	108.5 (56.4)	27.0 (40.3)	44.5	65.5 (33.0)		
		9.3	472.8C		4.3	668.3C		0.5	277.2C	
13F	4050	173.5 (80.9)	346.1 (149.3)	220.1	115.8 (52.6)	64.5 (49.3)	39.6	73.8 (35.7)		
		9.6	703.0C		9.4	971.9C		1.4	406.0C	
12F	4000	207.1 (99.8)	361.4 (149.1)	203.7	188.6 (89.8)	29.3 (42.3)	49.4	84.9 (42.7)		
		7.6	940.7C		9.0	1278.3C		0.4	548.7C	
11F	4000	173.5 (89.7)	365.5 (148.6)	196.1	143.8 (74.8)	11.4 (38.6)	54.0	78.7 (39.9)		
		5.9	1182.6C		5.8	1587.1C		1.0	694.6C	
10F	4025	175.7 (86.0)	361.0 (148.2)	198.4	145.7 (71.6)	24.8 (41.8)	52.0	74.5 (37.4)		
		2.8	1422.0C		1.5	1896.2C		0.8	835.3C	
9F	4000	193.3 (96.1)	363.6 (148.0)	194.7	166.1 (83.1)	21.9 (41.3)	53.3	79.3 (40.2)		
		1.1	1705.8C		0.0	2263.1C		1.1	976.4C	
8F	4000	173.0 (89.3)	364.2 (147.7)	192.2	145.8 (75.4)	23.3 (41.8)	53.7	71.8 (36.7)		
		5.6	1993.4C		5.1	2636.2C		1.6	1117.0C	
7F	4000	176.2 (90.5)	360.5 (147.2)	192.5	147.1 (75.5)	35.1 (44.8)	52.8	68.3 (34.9)		
		4.8	2270.4C		3.9	2998.8C		1.5	1252.3C	
6F	4000	170.8 (85.6)	356.6 (146.6)	192.4	139.9 (71.7)	47.5 (48.2)	52.4	60.3 (30.1)		
		0.3	2537.9C		3.6	3352.7C		0.1	1381.7C	
5F	4000	184.5 (92.4)	356.0 (146.3)	191.3	139.1 (71.1)	59.0 (50.9)	50.6	63.6 (31.8)		
		0.3	2799.0C		3.1	3700.2C		0.0	1507.8C	
4F	4000	170.2 (88.3)	355.4 (146.0)	190.1	135.0 (69.7)	67.8 (53.0)	49.5	53.6 (27.2)		
		6.4	3054.0C		4.4	4041.1C		0.8	1630.7C	
3F	4000	167.0 (84.1)	350.0 (145.3)	190.5	127.7 (62.9)	81.1 (56.5)	48.9	49.8 (25.2)		
		1.2	3297.8C		1.8	4371.9C		0.7	1746.7C	
2F	4450	178.7 (96.0)	348.2 (145.5)	190.0	148.7 (79.5)	90.1 (59.7)	50.1	44.7 (20.8)		
		35.0	3532.3C		28.2	4693.1C		1.5	1858.0C	
1F		248.7 (96.0)	348.7 (145.8)	622.2	794.5 (370.1)	205.1 (79.5)	47.7 (88.0)	2082.2		
		3965.6	248.7 (96.0)	622.2	5472.3	589.4 (238.5)	4.0	2082.2		
		12800		7200		20000				


A

B


C

1 フレーム (S=1/283)


鉛直荷重 (立体解析)

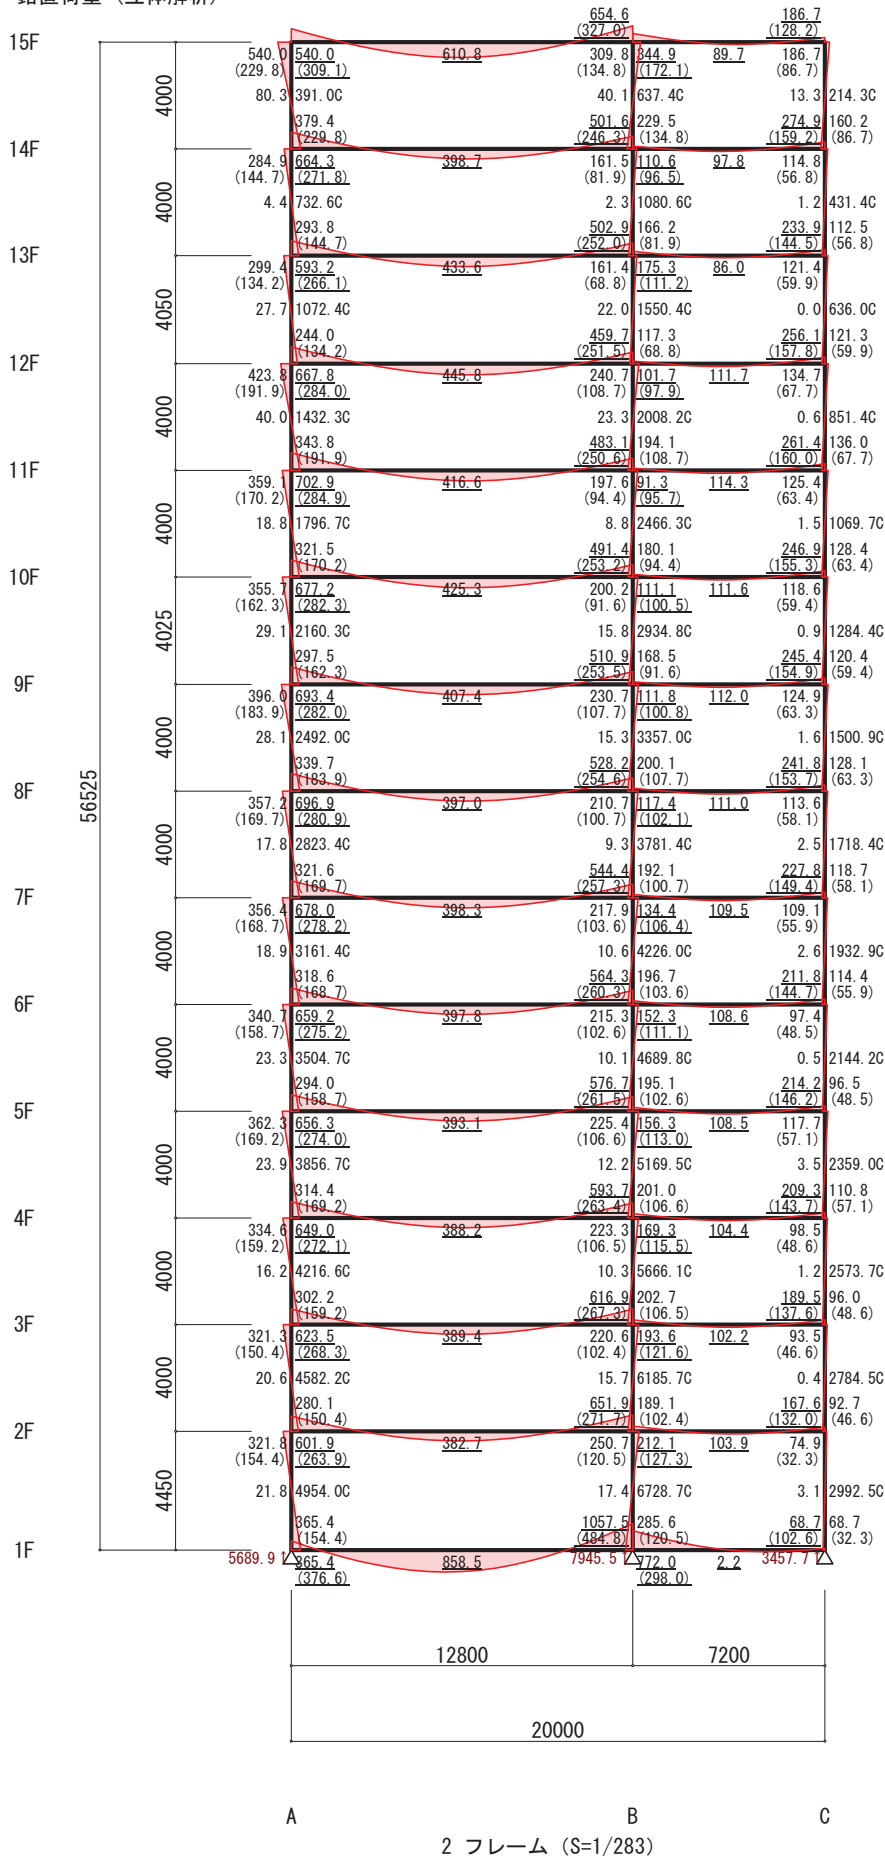

鉛直荷重 (立体解析)

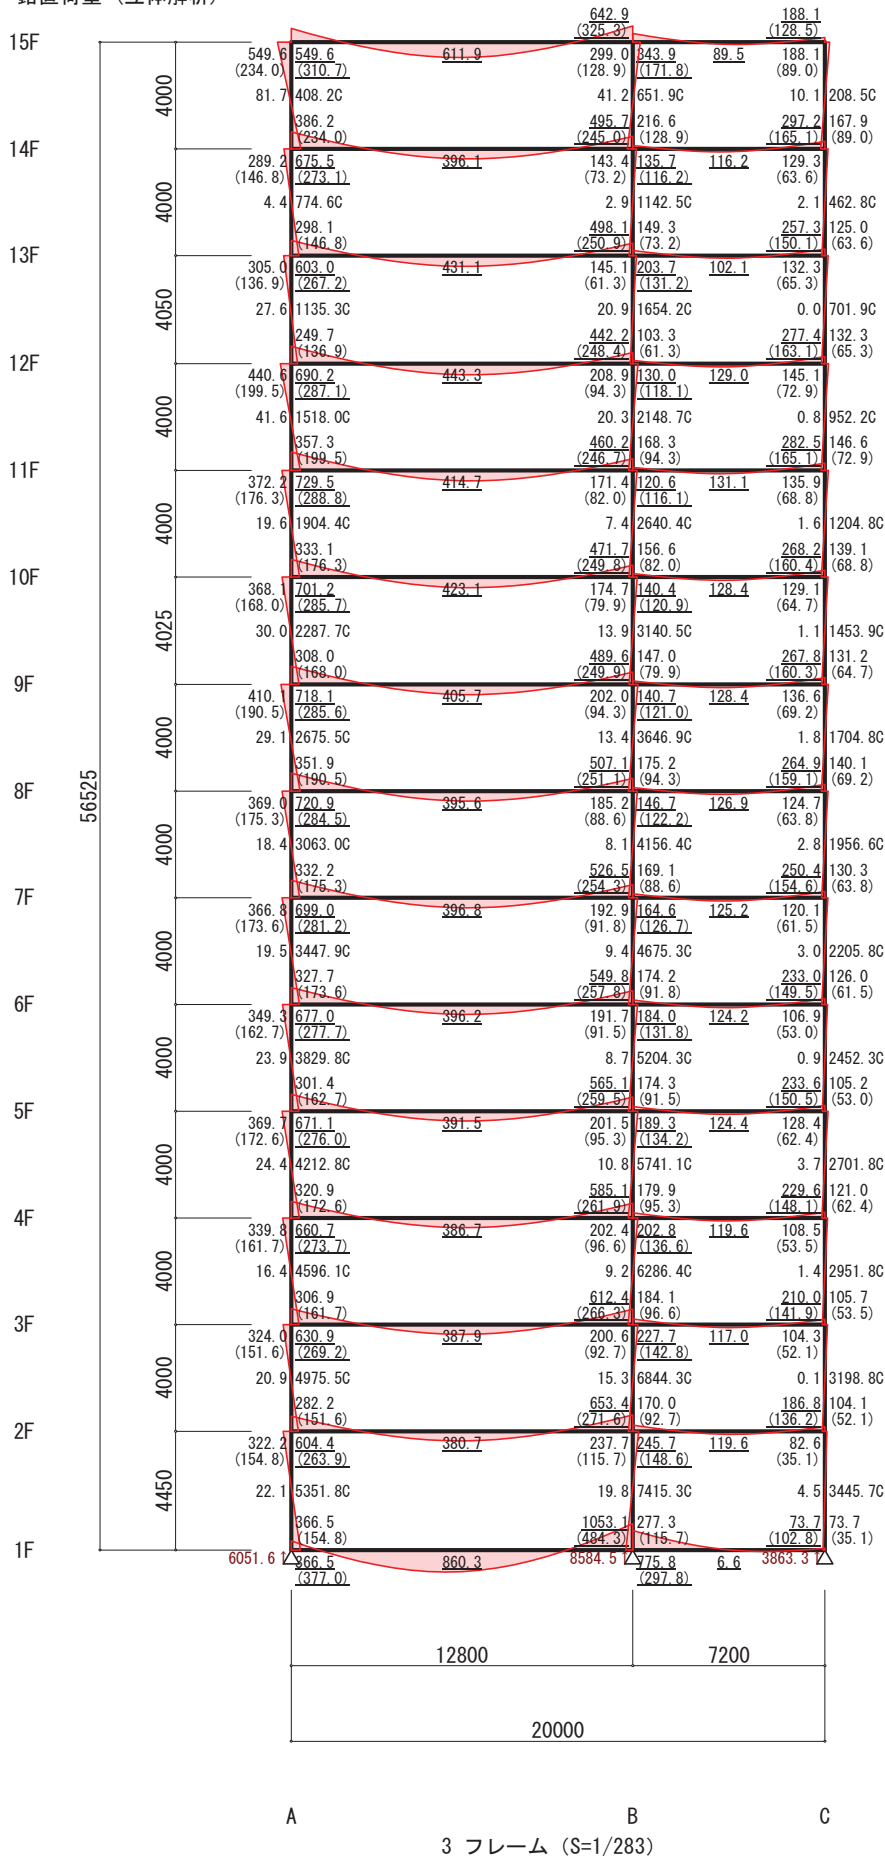

鉛直荷重 (立体解析)

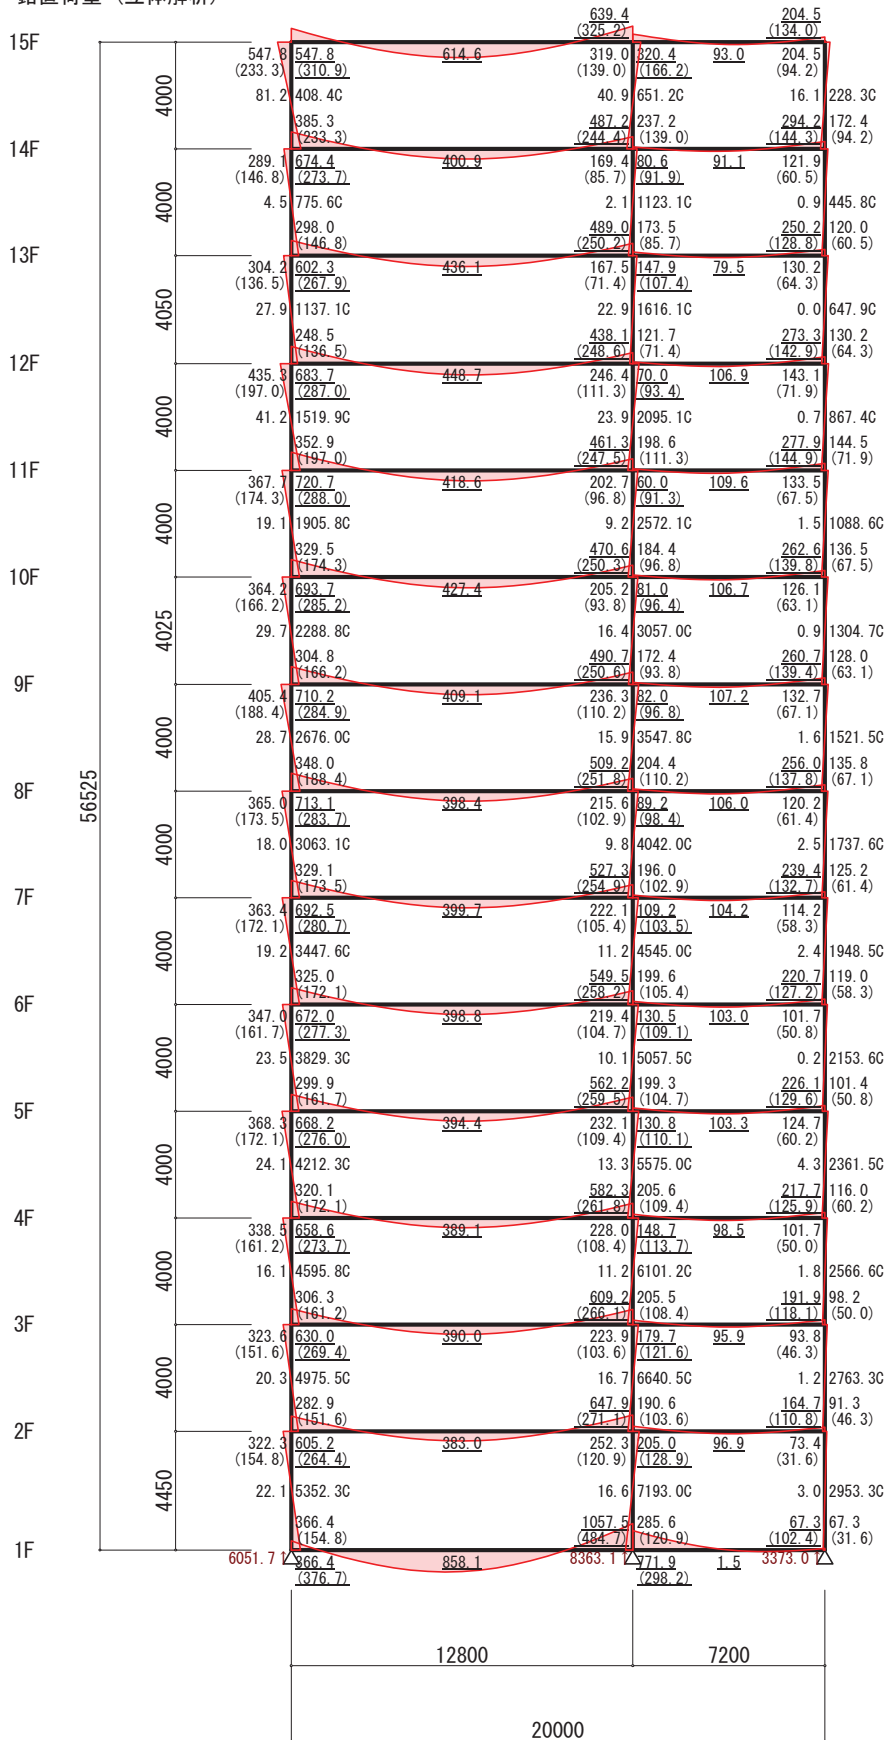


A

B

C

4 フレーム (S=1/283)

鉛直荷重 (立体解析)

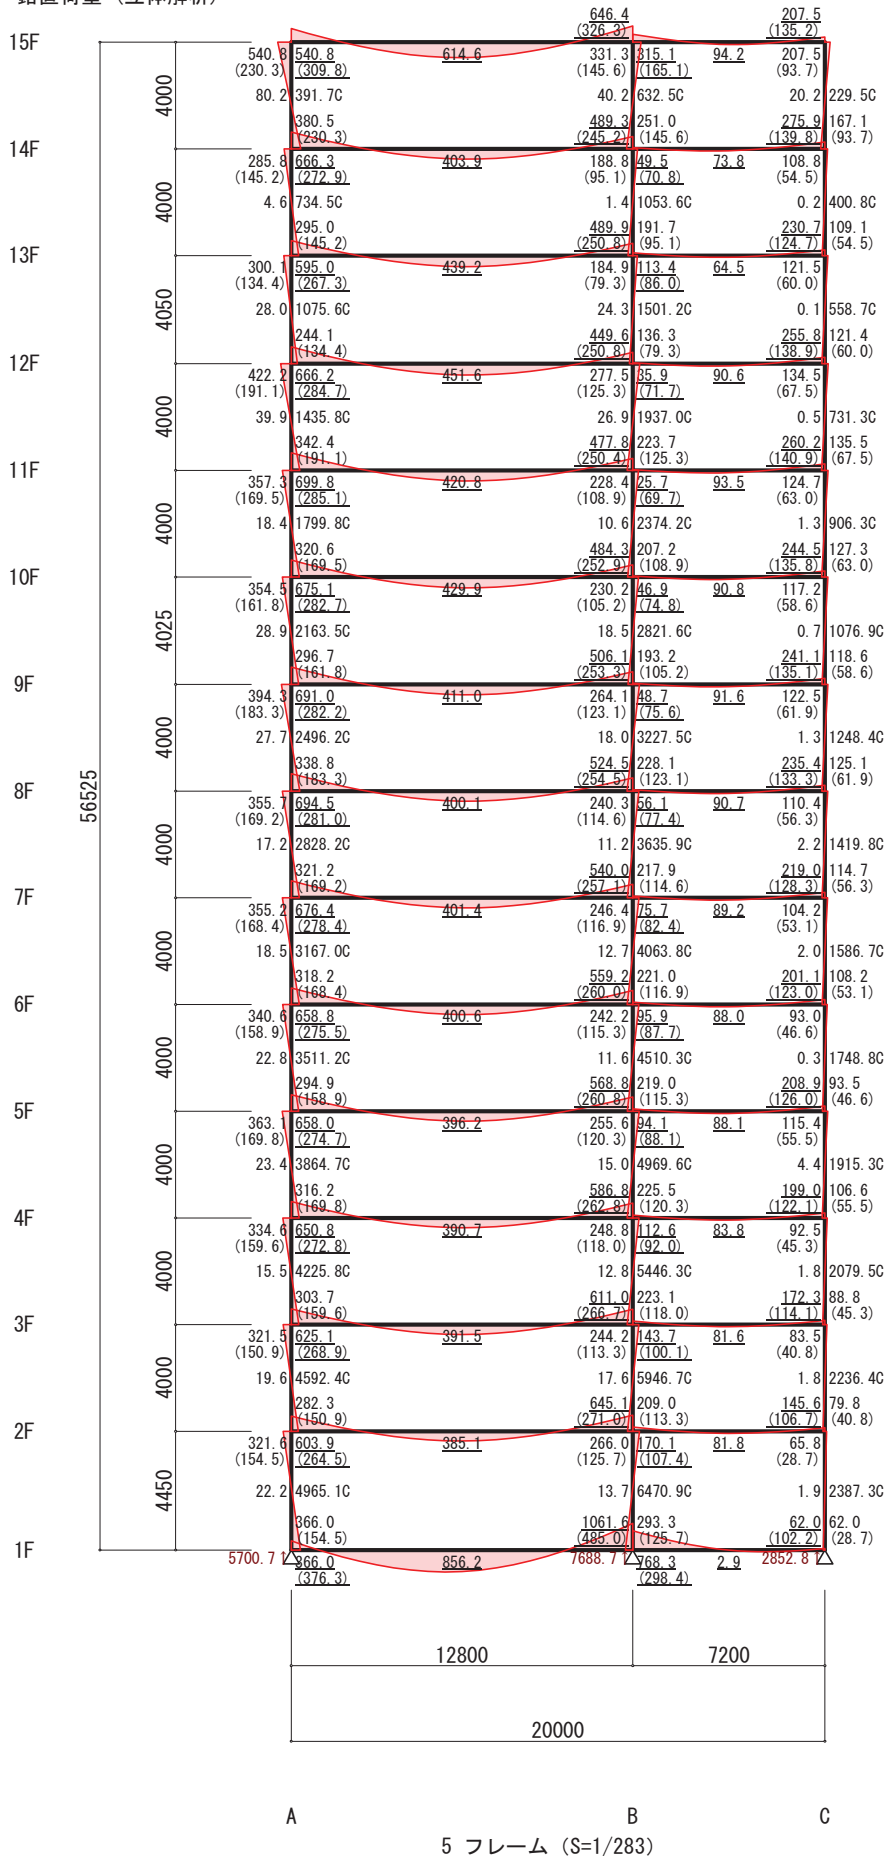

鉛直荷重 (立体解析)

15F	4000	324.0 (137.6)	324.0 (166.5)	293.2	367.0 (173.2)	172.4 (89.3)	44.1	119.9 (55.0)	130.0C
		48.8	236.0C		20.3	366.9C		9.9	100.0 (55.0)
14F	4000	156.2 (82.9)	382.6 (152.8)	206.3	105.3 (54.7)	29.2 (14.0)	44.9	64.9 (32.6)	262.7C
		9.6	472.5C		4.1	661.1C		0.3	65.6 (32.6)
13F	4050	176.1 (82.1)	351.5 (150.1)	220.1	112.7 (51.1)	65.6 (49.8)	40.0	72.8 (35.2)	384.8C
		9.8	702.4C		9.2	960.7C		1.5	69.8 (35.2)
12F	4000	211.2 (101.8)	367.8 (150.1)	203.6	183.2 (87.1)	31.3 (14.9)	49.6	83.5 (41.9)	518.1C
		7.6	939.7C		8.9	1262.6C		0.4	84.2 (41.9)
11F	4000	176.3 (91.3)	372.3 (149.6)	196.1	139.8 (72.6)	14.1 (39.4)	54.1	77.5 (39.2)	654.6C
		6.3	1181.2C		5.4	1566.8C		0.9	79.2 (39.2)
10F	4025	178.4 (87.4)	367.2 (149.2)	198.3	141.9 (69.6)	27.4 (42.5)	52.1	73.3 (36.7)	786.7C
		2.5	1420.2C		1.8	1871.7C		0.6	74.5 (36.7)
9F	4000	196.2 (97.8)	369.6 (149.0)	194.6	161.7 (80.6)	24.8 (42.1)	53.4	77.9 (39.4)	919.7C
		0.6	1702.9C		0.5	2231.3C		0.9	79.8 (39.4)
8F	4000	175.0 (90.7)	370.0 (148.6)	192.1	142.4 (73.4)	26.3 (42.6)	53.6	70.6 (36.0)	1052.7C
		6.3	1989.6C		4.4	2597.3C		1.4	73.4 (36.0)
7F	4000	177.9 (91.6)	365.6 (148.0)	192.5	144.2 (73.8)	37.8 (45.6)	52.8	67.2 (34.3)	1181.3C
		5.3	2265.9C		3.3	2953.8C		1.3	69.9 (34.3)
6F	4000	172.6 (86.7)	361.2 (147.3)	192.3	136.7 (69.9)	50.2 (48.9)	52.3	59.1 (29.5)	1305.0C
		0.8	2532.7C		3.1	3302.7C		0.2	58.7 (29.5)
5F	4000	186.0 (93.6)	360.3 (147.0)	191.2	136.3 (69.2)	61.9 (51.7)	50.5	62.3 (30.9)	1426.0C
		1.2	2793.1C		2.2	3646.2C		0.4	61.5 (30.9)
4F	4000	170.5 (89.1)	358.9 (146.6)	190.1	133.6 (68.4)	70.3 (53.7)	49.5	53.0 (26.7)	1544.7C
		7.6	3047.3C		3.2	3983.8C		0.4	53.7 (26.7)
3F	4000	166.6 (84.5)	352.4 (145.6)	190.5	127.5 (62.2)	82.8 (57.0)	48.9	49.7 (24.9)	1658.0C
		2.5	3290.8C		3.0	4312.3C		0.2	50.1 (24.9)
2F	4450	177.8 (96.1)	349.4 (145.7)	190.0	149.3 (79.2)	91.0 (59.9)	50.1	44.9 (20.6)	1768.4C
		36.2	3525.1C		27.0	4632.2C		1.0	46.9 (20.6)
1F		3958.4 (285.0)	250.1 (96.1)	622.0	5411.3 (369.9)	590.3 (238.7)	4.0	1991.7 (87.8)	
		12800		7200		20000			

A

B

C

6 フレーム (S=1/283)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)																	
		63.8 (26.6)		192.1 (57.8)		159.3 (44.3)		223.8 (57.7)		128.1 (26.7)							
15F	4000	128.0 (51.5)	32.1 (26.6)	223.9 (129.5)	15.9 (160.7)	351.4 (160.7)	159.3 (44.3)	0.0	351.3 (160.6)	192.0 (57.7)	15.9 (129.5)	287.8 (129.5)	64.0 (26.7)	32.1 (26.7)	128.1 (51.5)	26.9C	
		25.1	26.9T	28.7	29.1T	30.0	14.1C	30.0	14.5T	28.7	29.4C	25.1	26.9C	25.1	26.9C	77.9 (51.5)	
14F	4000	246.6 (111.1)	29.1 (82.0)	414.6 (197.9)	7.2 (103.2)	419.7 (204.5)	346.8 (96.3)	0.0	419.7 (204.5)	364.1 (103.1)	7.2 (197.9)	414.6 (197.9)	266.4 (82.1)	29.1 (82.1)	246.7 (111.1)	108.3C	
		24.4	108.4T	18.9	47.8T	10.7	21.7C	10.7	22.4T	18.9	48.3C	24.4	108.3C	24.4	108.3C	197.9 (111.1)	
13F	4050	197.9 (111.1)	406.1 (123.6)	376.9 (197.9)	453.1 (127.2)	398.3 (204.5)	437.6 (121.6)	0.0	437.6 (121.6)	398.3 (204.5)	463.0 (127.2)	376.9 (197.9)	484.2 (123.7)	39.0 (123.7)	286.3 (141.6)	230.1C	
		0.5	230.2T	2.1	47.7T	19.8	28.6C	19.8	29.5T	2.1	48.5C	0.5	230.1C	0.5	230.1C	287.3 (141.6)	
12F	4000	287.3 (141.6)	426.5 (129.9)	496.6 (244.2)	684.0 (194.2)	532.0 (252.9)	641.4 (178.2)	0.0	641.4 (178.2)	531.9 (252.9)	713.9 (194.1)	496.6 (244.2)	508.7 (129.9)	39.0 (129.9)	287.3 (141.6)	360.3C	
		0.6	360.4T	17.3	110.3T	26.1	45.2C	26.1	46.2T	17.3	111.1C	0.6	360.3C	0.6	360.3C	220.1 (110.4)	
11F	4000	221.3 (110.3)	508.5 (129.9)	41.0 (313.3)	644.0 (194.2)	15.0 (383.7)	793.4 (383.7)	0.0	793.3 (383.6)	683.8 (194.1)	15.0 (313.3)	644.0 (129.9)	426.7 (129.9)	41.0 (313.3)	221.3 (110.4)	507.9C	
		0.6	360.4T	17.3	110.3T	26.1	45.2C	26.1	46.2T	17.3	111.1C	0.6	360.3C	0.6	360.3C	275.1 (151.6)	
10F	4000	331.1 (151.5)	551.1 (145.2)	28.2 (349.9)	702.1 (224.4)	9.0 (413.5)	820.9 (212.0)	0.0	820.8 (413.5)	798.7 (224.4)	9.0 (349.9)	702.1 (145.3)	494.8 (145.3)	28.2 (349.9)	331.1 (151.6)	697.4 (349.9)	
		28.0	508.0T	2.3	190.9T	6.2	57.3C	6.2	58.0T	2.4	191.6C	28.0	507.9C	2.3	190.9T	697.4 (349.9)	
9F	4025	275.1 (151.5)	564.5 (167.7)	697.4 (349.9)	832.2 (234.7)	833.2 (413.5)	782.7 (217.4)	0.0	782.7 (217.4)	833.2 (413.5)	857.3 (234.6)	697.4 (349.9)	642.8 (167.7)	275.1 (151.6)	642.8 (167.7)	679.2C	
		367.6 (236.7)	642.7 (167.7)	39.1 (396.3)	724.5 (234.7)	12.6 (405.6)	781.7 (217.4)	0.0	781.7 (405.6)	832.1 (234.6)	12.6 (396.3)	724.5 (167.7)	39.1 (396.3)	724.5 (167.7)	367.7 (236.7)	585.1 (236.7)	
8F	4000	108.7 (236.7)	679.4T	73.0 (340.8)	261.8T	34.6 (207.7)	73.3C	34.6 (405.6)	73.8T	73.1 (405.6)	262.6C	108.7 (236.7)	679.2C	73.1 (396.3)	262.6C	679.2C	
		698.1 (329.0)	1283.1 (340.8)	56.3 (489.6)	1038.5 (207.7)	9.1 (339.1)	645.6 (206.5)	0.0	645.6 (339.1)	756.8 (207.7)	9.1 (489.6)	1038.7 (340.8)	56.3 (489.6)	1038.7 (340.8)	698.2 (329.1)	1027.8C	
7F	4000	40.1 (329.0)	1027.9T	59.4 (365.7)	140.1T	32.6 (489.6)	71.8C	32.6 (339.1)	72.0T	59.4 (489.6)	140.8C	40.1 (329.1)	1027.8C	59.4 (489.6)	140.8C	618.0 (329.1)	
		617.9 (329.0)	1263.1 (365.7)	191.9 (489.6)	744.8 (206.5)	710.9 (339.1)	706.8 (196.3)	0.0	706.8 (339.1)	710.9 (206.5)	191.9 (489.6)	1370.3 (365.8)	618.0 (329.1)	1370.3 (365.8)	618.0 (329.1)	1370.3 (365.8)	
6F	4000	752.1 (354.2)	1370.0 (365.7)	53.5 (513.3)	1085.5 (206.5)	1.3 (374.1)	740.7 (196.3)	0.0	740.7 (374.1)	744.8 (206.5)	1.4 (513.3)	1085.6 (365.8)	752.3 (354.2)	53.5 (513.3)	1085.6 (365.8)	1403.8C	
		43.8	1403.9T	58.9 (396.4)	3.1C	7.5 (513.3)	7.5 (212.3)	76.6C	7.5 (374.1)	76.5T	58.9 (513.3)	2.3T	43.8 (396.5)	1403.8C	58.9 (513.3)	2.3T	664.7 (354.2)
5F	4000	664.5 (354.2)	1371.5 (396.4)	967.6 (513.3)	769.1 (212.3)	755.7 (374.1)	734.4 (204.0)	0.0	734.4 (374.1)	755.7 (212.3)	967.7 (513.3)	1482.9 (396.5)	664.7 (354.2)	967.7 (513.3)	1482.9 (396.5)	664.7 (354.2)	
		818.1 (386.6)	1482.7 (396.4)	55.6 (551.0)	1163.2 (212.3)	4.9 (380.4)	747.8 (204.0)	0.0	747.8 (380.4)	769.1 (212.3)	4.9 (551.0)	1163.3 (396.5)	818.3 (386.6)	1163.3 (396.5)	818.3 (386.6)	1811.3C	
4F	4000	45.0 (386.6)	1811.2T	61.3 (431.9)	169.8C	13.0 (551.0)	79.0C	13.0 (380.4)	78.5T	61.3 (551.0)	168.9T	45.0 (386.6)	1811.3C	61.3 (551.0)	168.9T	728.2 (386.6)	
		728.1 (386.6)	1497.6 (431.9)	1040.7 (551.0)	782.0 (215.3)	773.9 (380.4)	750.4 (208.5)	0.0	750.4 (388.3)	767.9 (215.3)	1040.8 (551.0)	1612.0 (431.9)	728.2 (386.6)	1612.0 (431.9)	728.2 (386.6)	2254.8C	
3F	4000	883.7 (422.3)	1611.8 (431.9)	57.1 (582.5)	1224.9 (215.3)	7.0 (388.3)	758.5 (208.5)	0.0	758.5 (388.3)	782.0 (215.3)	7.0 (582.6)	1225.0 (431.9)	883.8 (422.4)	57.1 (582.6)	1225.0 (431.9)	883.8 (422.4)	
		39.1	2254.7T	59.8 (463.1)	367.7C	18.1 (582.5)	79.5C	18.1 (388.3)	78.7T	59.8 (582.6)	366.7T	39.1 (422.4)	2254.8C	59.8 (582.6)	366.7T	805.7 (422.4)	
2F	4000	805.6 (422.3)	1614.6 (463.1)	1105.3 (582.5)	781.6 (214.6)	794.8 (388.3)	756.1 (210.0)	0.0	756.1 (388.3)	794.7 (214.6)	1105.3 (582.6)	1719.6 (463.1)	805.7 (422.4)	1105.3 (582.6)	1719.6 (463.1)	805.7 (422.4)	
		913.8 (438.6)	1719.4 (463.1)	52.4 (607.1)	1272.9 (214.6)	9.0 (382.3)	742.9 (210.0)	0.0	742.9 (382.3)	781.6 (214.6)	9.1 (607.1)	1272.9 (463.1)	913.9 (438.7)	1272.9 (463.1)	913.9 (438.7)	2728.4C	
1F	4450	36.5 (438.6)	2728.2T	58.7 (489.9)	600.3C	21.7 (607.1)	78.4C	21.7 (211.3)	77.5T	58.7 (607.1)	599.0T	36.5 (438.7)	2728.4C	58.7 (607.1)	599.0T	840.8 (438.7)	
		840.8 (438.6)	1715.8 (489.9)	1155.5 (607.1)	771.3 (211.3)	786.4 (382.3)	753.4 (209.3)	0.0	753.4 (382.3)	786.4 (211.3)	1155.6 (607.1)	1811.7 (490.0)	840.9 (438.7)	1811.7 (490.0)	840.9 (438.7)	3227.9C	
	4000	970.8 (468.1)	1811.6 (489.9)	47.9 (629.7)	1310.4 (211.3)	10.6 (383.8)	738.3 (209.3)	0.0	738.3 (383.7)	771.2 (211.3)	10.6 (629.7)	1310.4 (490.0)	970.9 (468.2)	47.9 (629.7)	1310.4 (490.0)	970.9 (468.2)	
		34.5	3227.7T	51.0 (468.1)	863.7C	29.2 (629.7)	75.1C	29.2 (383.8)	74.0T	51.0 (629.7)	862.2T	34.5 (468.2)	3227.9C	51.0 (629.7)	862.2T	901.8 (468.2)	
	4000	901.7 (468.1)	1800.8 (513.7)	1208.4 (629.7)	742.4 (202.7)	736.8 (383.8)	717.0 (204.7)	0.0	717.0 (383.7)	796.7 (202.7)	1208.4 (629.7)	1898.0 (513.7)	901.8 (468.2)	1208.4 (629.7)	1898.0 (513.7)	901.8 (468.2)	
		996.1 (504.4)	1897.9 (513.7)	48.5 (647.6)	1309.4 (202.7)	12.7 (368.6)	682.5 (204.7)	0.0	682.5 (368.6)	742.3 (202.7)	12.7 (647.6)	1309.5 (513.7)	996.2 (504.4)	1309.5 (513.7)	996.2 (504.4)	3751.4C	
	4000	12.7	3751.2T	14.2 (475.5)	1158.3C	54.8 (647.6)	67.4C	54.8 (176.7)	66.2T	14.2 (647.6)	1156.5T	12.7 (475.5)	3751.4C	14.2 (647.6)	1156.5T	1021.5 (504.4)	
		1021.5 (504.4)	1675.5 (475.5)	1281.1 (647.6)	653.8 (176.7)	792.1 (368.6)	670.0 (186.1)	0.0	670.0 (368.6)	792.1 (176.7)	1281.1 (647.6)	1748.0 (475.5)	1021.5 (504.4)	1748.0 (475.5)	1021.5 (504.4)	726.5 (488.6)	
	4450	726.5 (488.6)	1747.9 (475.5)	36.2 (624.9)	1013.1 (176.7)	17.5 (442.8)	531.7 (186.1)	0.0	531.7 (442.8)	653.8 (176.7)	17.5 (624.9)	1013.1 (475.5)	726.5 (488.6)	36.2 (624.9)	1013.1 (475.5)	726.5 (488.6)	
		360.6	4235.2T	377.3	1442.7C	453.5	53.1C	453.5	51.8T	377.3	1440.7T	360.6	4235.5C	377.3	1440.7T	4235.5C	
	4000	1447.6 (488.6)	1043.4 (346.0)	1767.8 (624.9)	720.8 (200.7)	724.8 (442.8)	717.9 (199.4)	0.0	717.9 (442.8)	1438.7 (442.8)	1767.8 (624.9)	1447.6 (346.0)	1447.6 (488.6)	1447.6 (346.0)	1447.6 (488.6)	4595.6	
		4595.2	1447.6 (346.0)	202.1	1577.0 (200.7)	1.8	50.8 (199.4)	0.0	49.4 (200.7)	1.8	1575.0 (346.0)	202.1	4595.6	4595.6	1575.0 (346.0)	4595.6	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
36000																	

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/283)

方向 正加力 (立体解析)		55.8 (25.4)		194.4 (59.1)		159.6 (44.5)		237.1 (60.6)		124.8 (24.5)							
56525	4000	126.9 (51.5)	126.9 (25.4)	35.6	287.1 (130.1)	231.4 (59.1)	18.5	355.3 (163.7)	161.0 (44.5)	0.7	358.9 (165.3)	199.3 (60.6)	18.9	288.8 (130.9)	51.7 (24.5)	36.6	124.8 (50.5)
		23.9	14.7T	26.9	43.4T	28.0	13.6C	28.2	10.1T	27.0	41.1C	23.7	13.8C	77.3 (50.5)	326.8 (81.4)	249.5 (113.5)	204.5 (113.5)
	4000	250.7 (114.1)	329.7 (82.3)	33.3	421.2 (201.9)	391.5 (106.3)	8.9	431.6 (211.4)	357.2 (99.1)	0.4	434.0 (212.6)	379.9 (108.1)	9.1	422.4 (202.5)	259.1 (81.4)	33.8	249.5 (113.5)
		22.5	82.9T	17.5	79.6T	8.8	19.5C	8.7	11.4T	17.5	73.8C	22.5	81.0C	276.1 (137.5)	529.0 (133.7)	276.1 (137.5)	204.5 (113.5)
	4050	281.9 (138.1)	487.7 (123.4)	43.6	490.5 (242.4)	476.3 (130.5)	6.7	496.5 (253.8)	447.5 (124.2)	0.4	498.9 (255.0)	468.7 (132.1)	6.9	491.9 (243.0)	396.7 (122.5)	44.2	280.6 (137.5)
		2.3	191.4T	0.2	98.3T	17.4	24.9C	17.4	12.2T	0.3	89.1C	2.2	188.4C	276.1 (137.5)	529.0 (133.7)	276.1 (137.5)	204.5 (113.5)
	4000	254.8 (124.6)	532.1 (134.7)	47.3	695.9 (337.7)	749.3 (203.3)	17.6	854.3 (412.7)	671.4 (186.3)	0.5	859.2 (415.1)	722.6 (205.7)	17.8	699.1 (339.2)	433.3 (133.7)	47.8	252.9 (123.6)
		5.7	311.8T	20.6	180.8T	28.8	40.5C	29.0	23.6T	20.7	168.5C	5.6	307.9C	241.7 (123.6)	591.0 (154.7)	241.7 (123.6)	204.5 (113.5)
	4000	350.6 (160.2)	594.0 (155.6)	33.9	748.6 (372.7)	877.2 (240.6)	11.0	877.3 (441.3)	819.0 (227.4)	0.4	881.0 (443.1)	863.9 (243.1)	11.2	751.1 (374.0)	522.5 (154.7)	34.3	349.3 (159.5)
		30.3	455.6T	3.2	280.4T	5.2	52.2C	5.3	31.6T	3.1	265.0C	30.3	450.7C	288.8 (159.5)	696.9 (180.5)	288.8 (159.5)	204.5 (113.5)
	4025	409.7 (254.7)	699.8 (181.4)	46.6	794.0 (427.4)	829.6 (254.1)	15.0	859.4 (440.7)	847.5 (235.3)	0.4	862.9 (442.4)	807.6 (255.3)	15.1	795.7 (428.0)	602.8 (180.5)	47.0	408.1 (253.8)
		102.8	625.6T	66.1	367.5T	27.4	70.0C	27.4	45.6T	65.7	348.7C	102.6	619.7C	288.8 (159.5)	696.9 (180.5)	288.8 (159.5)	204.5 (113.5)
	4000	819.4 (382.7)	1434.7 (379.4)	69.1	1201.7 (563.5)	831.3 (233.5)	9.5	768.0 (397.6)	632.0 (231.0)	0.3	771.9 (399.5)	658.2 (235.8)	9.2	1201.9 (563.6)	1289.2 (377.5)	69.8	815.5 (380.9)
		54.0	995.7T	74.7	235.2T	27.1	72.5C	27.1	44.6T	74.6	213.7C	53.6	988.1C	288.8 (159.5)	696.9 (180.5)	288.8 (159.5)	204.5 (113.5)
	4000	867.5 (408.1)	1578.9 (420.0)	67.0	1247.4 (589.4)	855.0 (238.0)	1.7	854.3 (431.8)	818.2 (227.2)	0.2	857.4 (433.4)	865.8 (240.1)	1.5	1247.8 (589.5)	1437.6 (418.1)	67.6	864.6 (406.7)
		51.4	1408.7T	68.6	66.2T	9.3	83.7C	9.4	52.5T	68.7	41.8C	51.2	1399.3C	288.8 (159.5)	696.9 (180.5)	288.8 (159.5)	2

[illegible]

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		63.8 (26.6)		192.1 (57.8)		159.3 (44.3)		223.8 (57.7)		128.1 (26.7)	
15F	4000	128.0 (51.5)	32.1 (26.6)	223.9 (129.5)	15.9 (160.7)	159.3 (44.3)	0.0 (160.6)	192.0 (57.7)	15.9 (129.5)	287.8 (26.7)	32.1 (51.5)
		25.1	26.9C	28.7	29.1C	30.0	14.1T	30.0	14.5C	28.7	29.4T
		77.8 (51.5)	266.2 (82.0)	230.3 (129.5)	364.3 (103.2)	291.3 (160.7)	346.8 (96.3)	291.3 (160.6)	378.5 (103.1)	230.3 (129.5)	324.6 (82.1)
14F	4000	246.6 (111.1)	324.4 (82.0)	29.1 (197.9)	414.6 (103.2)	7.2 (204.5)	419.7 (96.3)	364.1 (103.1)	7.2 (197.9)	414.6 (82.1)	29.1 (111.1)
		24.4	108.4C	18.9	47.8C	10.7	21.7T	10.7	22.4C	18.9	48.3T
		197.9 (111.1)	406.1 (123.6)	376.9 (197.9)	453.1 (127.2)	398.3 (204.5)	437.6 (121.6)	398.3 (204.5)	463.0 (127.2)	376.9 (197.9)	484.2 (123.7)
13F	4050	286.2 (141.6)	484.1 (123.6)	39.0 (244.2)	492.3 (127.2)	5.0 (252.9)	492.4 (121.6)	453.0 (127.2)	5.0 (244.2)	492.3 (123.7)	39.0 (141.6)
		0.5	230.2C	2.1	47.7C	19.8	28.6T	19.8	29.5C	2.1	48.5T
		287.3 (141.6)	426.5 (129.9)	496.6 (244.2)	684.0 (194.2)	532.0 (252.9)	641.4 (178.2)	531.9 (252.9)	713.9 (194.1)	496.6 (244.2)	508.7 (129.9)
12F	4000	221.3 (110.3)	508.5 (129.9)	41.0 (313.3)	644.0 (194.2)	15.0 (383.7)	793.3 (178.2)	683.8 (383.6)	15.0 (313.3)	644.0 (129.9)	41.0 (110.4)
		0.6	360.4C	17.3	110.3C	26.1	45.2T	26.1	46.2C	17.3	111.1T
		220.0 (110.3)	494.6 (145.2)	609.3 (313.3)	798.8 (224.4)	741.2 (383.7)	763.3 (212.0)	741.2 (383.6)	816.7 (224.4)	609.3 (313.3)	551.2 (145.3)
11F	4000	331.1 (151.5)	551.1 (145.2)	28.2 (349.9)	702.1 (224.4)	9.0 (413.5)	820.9 (121.0)	798.7 (224.4)	9.0 (413.5)	702.2 (145.3)	28.2 (151.6)
		28.0	508.0C	2.3	190.9C	6.2	57.3T	6.2	58.0C	2.4	191.6T
		275.1 (151.5)	564.5 (167.7)	697.4 (349.9)	832.2 (234.7)	833.2 (413.5)	782.7 (217.4)	833.2 (413.5)	857.3 (234.6)	697.4 (349.9)	642.8 (167.7)
10F	4025	367.6 (236.7)	642.7 (167.7)	39.1 (396.3)	724.5 (234.7)	12.6 (405.6)	781.7 (217.4)	832.1 (234.6)	12.6 (396.3)	724.5 (167.7)	39.1 (236.7)
		108.7	679.4C	73.0	261.8C	34.6	73.3T	34.6	73.8C	73.1	262.6T
		585.1 (236.7)	1170.4 (340.8)	870.6 (396.3)	756.9 (207.7)	850.8 (405.6)	739.6 (205.4)	850.8 (405.6)	738.6 (207.7)	870.7 (396.3)	1283.4 (340.8)
9F	4000	698.1 (329.0)	1283.1 (340.8)	56.3 (489.6)	1038.5 (207.7)	9.1 (339.1)	645.6 (205.4)	756.8 (339.1)	9.1 (489.6)	1038.7 (340.8)	56.3 (329.1)
		40.1	1027.9C	59.4	140.1C	32.6	71.8T	32.6	72.0C	59.4	140.8T
		617.9 (329.0)	1263.1 (365.7)	919.7 (489.6)	744.8 (206.5)	710.9 (339.1)	706.8 (196.3)	710.9 (339.1)	742.1 (206.5)	919.8 (489.6)	1370.3 (365.8)
8F	4000	752.1 (354.2)	1370.0 (365.7)	53.5 (513.3)	1085.5 (206.5)	1.3 (374.1)	740.7 (196.3)	744.8 (206.5)	1.4 (374.1)	1085.6 (513.3)	53.5 (354.2)
		43.8	1403.9C	58.9	3.1T	7.5	76.6T	7.5	76.5C	58.9	2.3C
		664.5 (354.2)	1371.5 (396.4)	967.6 (513.3)	769.1 (212.3)	755.7 (374.1)	734.4 (204.0)	755.7 (374.1)	759.4 (212.3)	967.7 (513.3)	1482.9 (396.5)
7F	4000	818.1 (386.6)	1482.7 (396.4)	55.6 (551.0)	1163.2 (212.3)	4.9 (380.4)	747.8 (204.0)	769.1 (212.3)	4.9 (551.0)	1163.3 (396.5)	55.6 (386.6)
		45.0	1811.2C	61.3	169.8T	13.0	79.0T	13.0	78.5C	61.3	168.9C
		728.1 (386.6)	1497.6 (431.9)	1040.7 (551.0)	782.0 (215.3)	773.9 (380.4)	750.4 (208.5)	773.9 (380.4)	767.9 (215.3)	1040.8 (551.0)	1612.0 (431.9)
6F	4000	883.7 (422.3)	1611.8 (431.9)	57.1 (582.5)	1224.9 (215.3)	7.0 (388.3)	758.5 (208.5)	782.0 (215.3)	7.0 (582.6)	1225.0 (431.9)	57.1 (422.4)
		39.1	2254.7C	59.8	367.7T	18.1	79.5T	18.1	78.7C	59.8	366.7C
		805.6 (422.3)	1614.6 (463.1)	1105.3 (582.5)	781.6 (214.6)	794.8 (388.3)	756.1 (210.0)	794.7 (388.3)	763.5 (214.6)	1105.3 (582.6)	1719.6 (463.1)
5F	4000	913.8 (438.6)	1719.4 (463.1)	52.4 (607.1)	1272.9 (214.6)	9.0 (382.3)	742.9 (210.0)	781.6 (214.6)	9.1 (607.1)	1272.9 (463.1)	52.4 (438.7)
		36.5	2728.2C	58.7	600.3T	21.7	78.4T	21.7	77.5C	58.7	599.0C
		840.8 (438.6)	1715.8 (489.9)	1155.5 (607.1)	771.3 (211.3)	786.4 (382.3)	753.4 (209.3)	786.4 (382.3)	750.1 (211.3)	1155.6 (607.1)	1811.7 (490.0)
4F	4000	970.8 (468.1)	1811.6 (489.9)	47.9 (629.7)	1310.4 (211.3)	10.6 (383.8)	738.3 (209.3)	771.2 (211.3)	10.6 (629.7)	1310.4 (490.0)	47.9 (468.2)
		34.5	3227.7C	51.0	863.7T	29.2	75.1T	29.2	74.0C	51.0	862.2C
		901.7 (468.1)	1800.8 (513.7)	1208.4 (629.7)	742.4 (202.7)	736.8 (383.8)	736.8 (204.7)	736.8 (383.7)	717.0 (202.7)	1208.4 (629.7)	1898.0 (513.7)
3F	4000	996.1 (504.4)	1897.9 (513.7)	48.5 (647.6)	1399.4 (202.7)	12.7 (368.6)	682.5 (368.6)	742.3 (202.7)	12.7 (647.6)	1399.5 (513.7)	48.5 (504.4)
		12.7	3751.2C	14.2	1158.3T	54.8	67.4T	54.8	66.2C	14.2	1156.5C
		1021.5 (504.4)	1675.5 (475.5)	1281.1 (647.6)	653.8 (176.7)	792.1 (368.6)	670.0 (186.1)	792.1 (368.6)	618.7 (176.7)	1281.1 (647.6)	1748.0 (475.5)
2F	4450	726.5 (488.6)	1747.9 (475.5)	36.2 (624.9)	1043.1 (176.7)	17.5 (442.8)	531.7 (186.1)	653.8 (176.7)	17.5 (624.9)	1043.1 (475.5)	36.2 (488.6)
		360.6	4235.2C	377.3	1442.7T	453.5	53.1T	453.5	51.8C	377.3	1440.7C
		447.6 (488.6)	1043.4 (346.0)	1767.8 (624.9)	720.8 (200.7)	438.7 (442.8)	717.9 (199.4)	438.7 (442.8)	724.3 (200.7)	1767.8 (624.9)	1447.6 (346.0)
1F		4595.2 (346.0)	1447.6 (202.1)	1577.0 (200.7)	24.3 (200.7)	1.8 (50.8)	517.9 (199.4)	0.0 (200.7)	49.4 (200.7)	1575.0 (346.0)	202.1 (4595.2)
		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000									
		1	2	3	4	5	6				
		A フレーム (S=1/283)									

[illegible]

[illegible]

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

						210.5 (33.8)		147.4 (32.7)	
15F	4000	222.5 (91.2)	222.5 (33.8)	6.0	298.6 (133.8)	88.1 (32.7)	29.7	147.4 (59.2)	
		40.1	45.5T		30.9	10.8C		28.9	35.7C
14F	4000	259.2 (117.4)	401.4 (60.5)	14.4	407.7 (196.0)	272.0 (82.4)	24.5	231.5 (103.4)	89.5 (59.2)
		24.5	123.0T		15.7	3.3C		24.8	121.7C
13F	4050	210.2 (117.4)			452.1 (74.3)	376.4 (196.0)		456.7 (116.5)	181.9 (103.4)
		288.1 (144.6)	498.3 (74.3)	23.1	457.6 (223.1)	382.0 (116.5)	37.4	274.8 (141.2)	
12F	4000	4.6	213.1T		5.9	25.3T		11.2	241.5C
		297.4 (144.6)			483.6 (77.7)	445.8 (223.1)		437.5 (117.7)	297.2 (141.2)
11F	4000	214.2 (107.0)	511.6 (77.7)	14.0	447.8 (218.0)	409.9 (117.7)	13.8	140.2 (77.0)	
		0.2	310.2T		11.8	48.2T		13.7	363.5C
10F	4000	213.7 (107.0)			513.2 (81.6)	424.1 (218.0)		412.2 (116.8)	167.7 (77.0)
		317.3 (144.5)	531.0 (81.6)	8.9	518.1 (253.1)	429.0 (116.8)	8.4	244.5 (118.6)	
9F	4025	28.3	412.5T		11.8	65.0T		7.4	484.4C
		260.7 (144.5)			565.0 (90.4)	494.5 (253.1)		495.5 (139.0)	229.8 (118.6)
8F	4000	331.0 (162.5)	591.7 (90.4)	13.3	576.1 (284.3)	505.5 (139.0)	5.0	265.8 (133.9)	
		3.9	523.3T		3.9	95.3T		3.6	627.3C
7F	4000	323.1 (162.5)			604.9 (96.3)	568.3 (284.3)		542.4 (154.1)	273.0 (133.9)
		305.0 (149.8)	628.1 (96.3)	11.6	603.7 (300.6)	567.2 (154.1)	12.4	269.4 (137.3)	
6F	4000	5.3	667.8T		2.6	111.3T		5.1	785.2C
		294.4 (149.8)			632.5 (100.4)	598.6 (300.6)		582.6 (166.4)	279.6 (137.3)
5F	4000	358.8 (172.2)	653.1 (100.4)	10.3	649.4 (325.1)	615.5 (166.4)	16.4	303.0 (153.4)	
		14.5	819.7T		0.9	132.7T		3.7	955.4C
4F	4000	329.9 (172.2)			663.8 (105.6)	651.2 (325.1)		634.3 (181.1)	310.4 (153.4)
		357.7 (178.5)	687.5 (105.6)	11.9	682.2 (347.2)	669.5 (181.1)	17.6	323.8 (166.6)	
3F	4000	0.6	970.7T		12.2	169.1T		9.3	1139.9C
		356.4 (178.5)			680.1 (108.2)	706.5 (347.2)		664.9 (190.3)	342.5 (166.6)
2F	4000	348.9 (189.1)	705.3 (108.2)	12.6	679.2 (357.2)	705.6 (190.3)	20.3	322.4 (166.1)	
		29.4	1118.5T		35.2	217.8T		9.7	1333.5C
1F	4450	407.7 (189.1)			662.0 (105.3)	749.6 (357.2)		694.2 (196.6)	341.8 (166.1)
		278.0 (152.6)	685.7 (105.3)	11.8	633.9 (333.5)	721.5 (196.6)	13.7	352.4 (180.5)	
	4000	27.1	1257.1T		33.2	281.6T		8.7	1533.3C
		332.2 (152.6)			647.5 (102.9)	700.2 (333.5)		721.5 (202.9)	369.8 (180.5)
	4000	337.3 (177.6)	669.5 (102.9)	11.0	686.7 (359.6)	739.4 (202.9)	9.0	351.6 (184.8)	
		17.8	1386.8T		32.5	359.9T		17.9	1739.0C
	4000	372.9 (177.6)			639.2 (101.7)	751.7 (359.6)		730.8 (206.0)	387.5 (184.8)
		290.1 (181.4)	663.0 (101.7)	11.9	639.8 (357.0)	752.3 (206.0)	10.8	343.2 (187.8)	
	4000	72.8	1506.7T		74.3	449.5T		32.4	1946.8C
		435.7 (181.4)			575.8 (91.6)	788.4 (357.0)		684.3 (193.0)	408.1 (187.8)
	4450	160.7 (315.4)	596.4 (91.6)	10.3	492.5 (482.2)	705.1 (193.0)	10.4	276.2 (230.7)	
		541.2	1606.7T		580.3	543.8T		237.2	2140.4C
		1243.0 (315.4)			879.1 (165.8)	1653.2 (482.2)		750.5 (211.7)	750.5 (230.7)
		1772.1	1243.0 (165.8)	182.0	589.3	774.1 (211.7)	11.8	2351.1	
					12800	7200			

A

B

C


1 フレーム (S=1/283)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)


					250.5 (41.1)			174.6 (40.1)	
15F	4000	275.4 (116.8)	275.4 (41.1)	12.5	364.5 (163.7)	114.0 (40.1)	30.3	174.6 (72.7)	
		41.9	29.3T		37.0	9.6T		29.3	38.0C
		191.6 (116.8)	489.1 (80.3)		290.5 (163.7)			379.3 (96.1)	116.1 (72.7)
14F	4000	347.1 (156.0)	538.8 (80.3)	24.8	511.1 (240.7)	312.4 (96.1)	33.4	263.2 (120.2)	
		35.1	93.7T		29.6	39.7T		22.8	132.2C
		276.9 (156.0)	624.2 (104.1)		451.9 (240.7)			526.5 (133.3)	217.6 (120.2)
13F	4050	431.7 (219.3)	708.6 (104.1)	42.2	605.2 (294.0)	432.9 (133.3)	46.8	308.9 (156.7)	
		12.5	182.6T		9.9	82.6T		8.5	263.5C
		456.7 (219.3)	1190.1 (191.2)		585.4 (294.0)			488.8 (124.7)	325.8 (156.7)
12F	4000	800.3 (361.3)	1257.0 (191.2)	33.4	1013.9 (460.0)	409.2 (124.7)	39.8	163.0 (89.1)	
		77.8	356.2T		94.0	32.8T		15.2	385.5C
		644.8 (361.3)	1432.6 (228.4)		826.0 (460.0)			465.3 (128.0)	193.3 (89.1)
11F	4000	846.6 (387.7)	1491.4 (228.4)	29.4	1062.8 (492.5)	456.3 (128.0)	4.5	272.0 (132.7)	
		71.3	566.3T		77.9	50.1C		6.7	510.8C
		704.0 (387.7)	1561.4 (249.9)		907.1 (492.5)			552.9 (150.0)	258.6 (132.7)
10F	4025	933.8 (429.9)	1637.8 (249.9)	38.2	1181.9 (545.1)	527.5 (150.0)	12.7	294.2 (148.4)	
		68.5	797.9T		84.9	132.6C		4.4	658.1C
		796.7 (429.9)	1745.3 (278.2)		1012.0 (545.1)			605.8 (167.5)	303.0 (148.4)
9F	4000	1018.5 (473.2)	1815.2 (278.2)	34.9	1333.7 (621.5)	600.4 (167.5)	2.7	302.8 (154.4)	
		72.0	1027.8T		90.8	200.4C		5.9	822.7C
		874.4 (473.2)	1888.6 (300.2)		1152.2 (621.5)			652.0 (182.0)	314.7 (154.4)
8F	4000	1079.1 (503.5)	1953.5 (300.2)	32.5	1394.8 (656.2)	658.4 (182.0)	3.2	337.3 (171.4)	
		72.0	1277.2T		82.3	273.6C		5.5	1001.8C
		935.0 (503.5)	1993.8 (317.4)		1230.2 (656.2)			700.0 (195.3)	348.2 (171.4)
7F	4000	1133.5 (535.9)	2068.5 (317.4)	37.4	1469.9 (694.0)	706.3 (195.3)	3.2	351.8 (179.1)	
		61.6	1549.2T		81.8	356.0C		6.4	1194.1C
		1010.2 (535.9)	2069.6 (328.8)		1306.2 (694.0)			746.2 (207.9)	364.5 (179.1)
6F	4000	1128.4 (541.1)	2138.6 (328.8)	34.5	1513.9 (736.2)	750.5 (207.9)	2.1	381.7 (206.3)	
		46.2	1838.2T		41.5	442.7C		30.9	1398.9C
		1036.0 (541.1)	1980.8 (318.2)		1430.9 (736.2)			1043.2 (294.0)	443.4 (206.3)
5F	4000	1055.8 (508.3)	2091.8 (318.2)	55.5	1623.5 (773.9)	1073.6 (294.0)	15.2	599.7 (294.5)	
		39.1	2122.6T		75.7	438.8C		10.8	1689.6C
		977.5 (508.3)	1987.4 (318.3)		1472.0 (773.9)			1138.1 (315.9)	578.2 (294.5)
4F	4000	1109.0 (530.5)	2086.5 (318.3)	49.6	1651.4 (791.1)	1136.1 (315.9)	1.0	560.0 (284.7)	
		48.0	2413.4T		69.1	418.9C		9.4	2002.2C
		1013.1 (530.5)	1984.1 (318.5)		1513.2 (791.1)			1140.1 (317.8)	578.8 (284.7)
3F	4000	1079.2 (552.7)	2092.3 (318.5)	54.1	1618.8 (802.5)	1147.9 (317.8)	3.9	561.3 (292.6)	
		26.3	2712.8T		13.9	404.2C		24.0	2317.4C
		1131.7 (552.7)	1723.0 (276.2)		1591.1 (802.5)			1034.4 (287.1)	609.2 (292.6)
2F	4450	680.3 (508.1)	1812.0 (276.2)	44.5	1165.0 (732.5)	1033.1 (287.1)	0.6	425.2 (288.5)	
		450.2	2979.4T		464.8	385.4C		216.7	2603.1C
		1580.7 (508.1)	1140.8 (212.6)		2094.5 (732.5)			858.5 (251.7)	858.5 (288.5)
1F		3191.5 (212.6)	1580.7 (212.6)	220.0	345.6 (251.7)	953.8 (251.7)	47.6	2855.0 (251.7)	
				12800		7200			
				20000					
		A		B		C			
		2 フレーム (S=1/283)							

2 フレーム (S=1/283)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

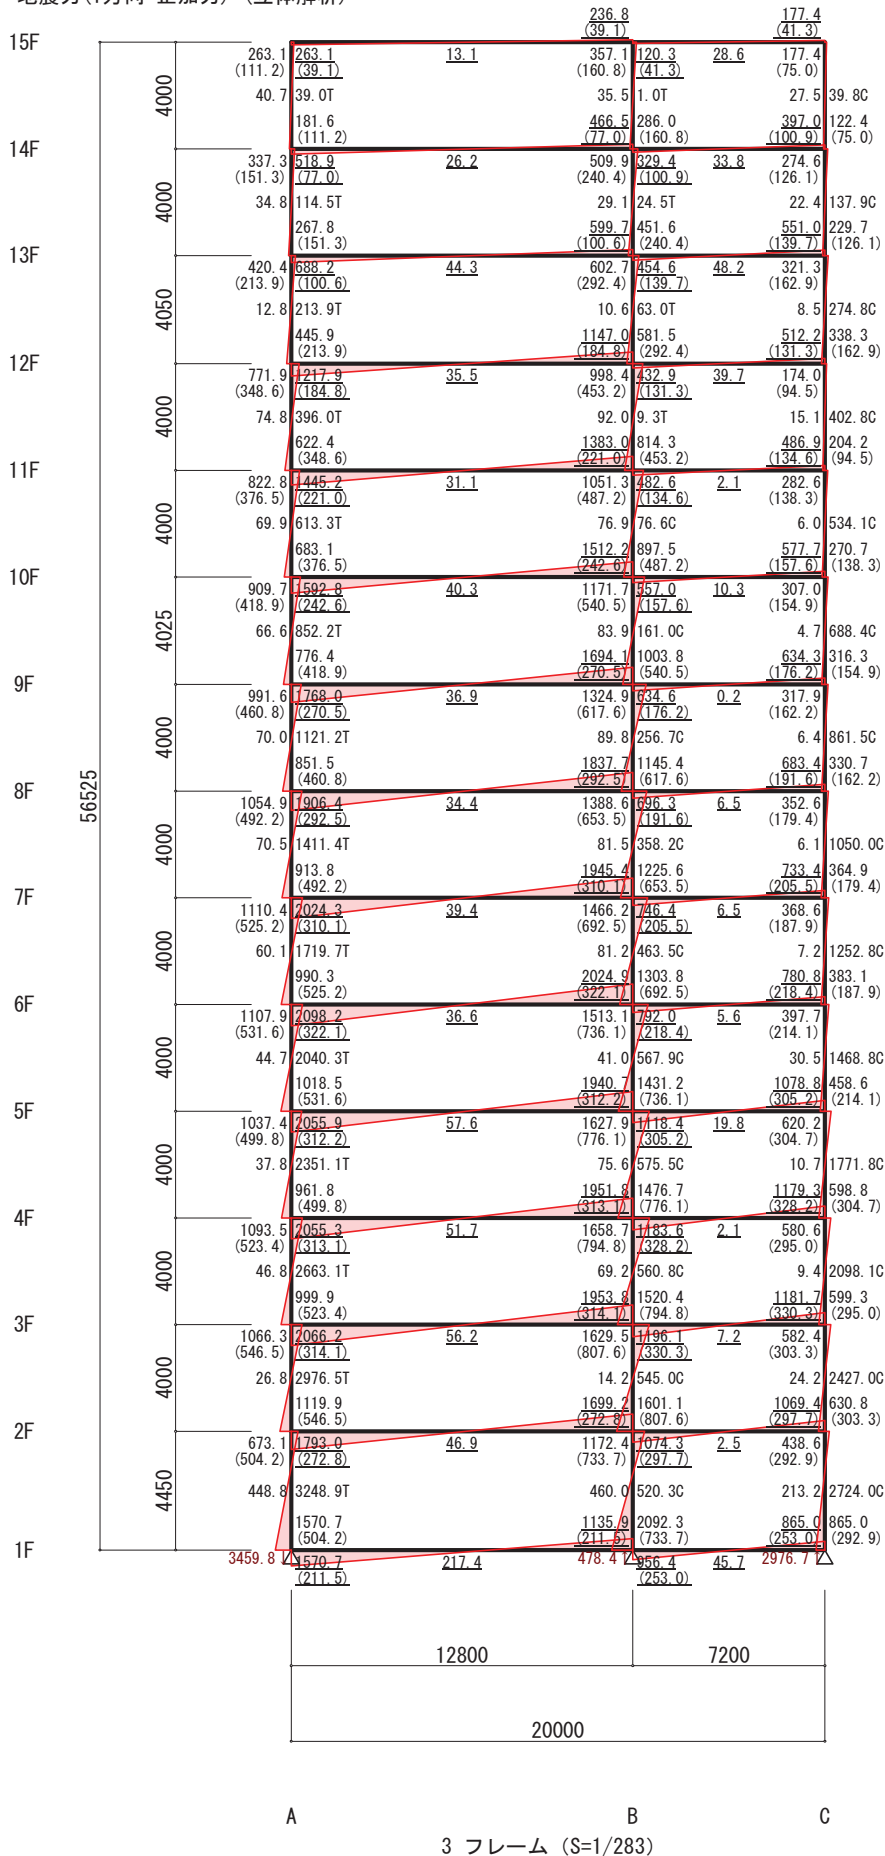

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

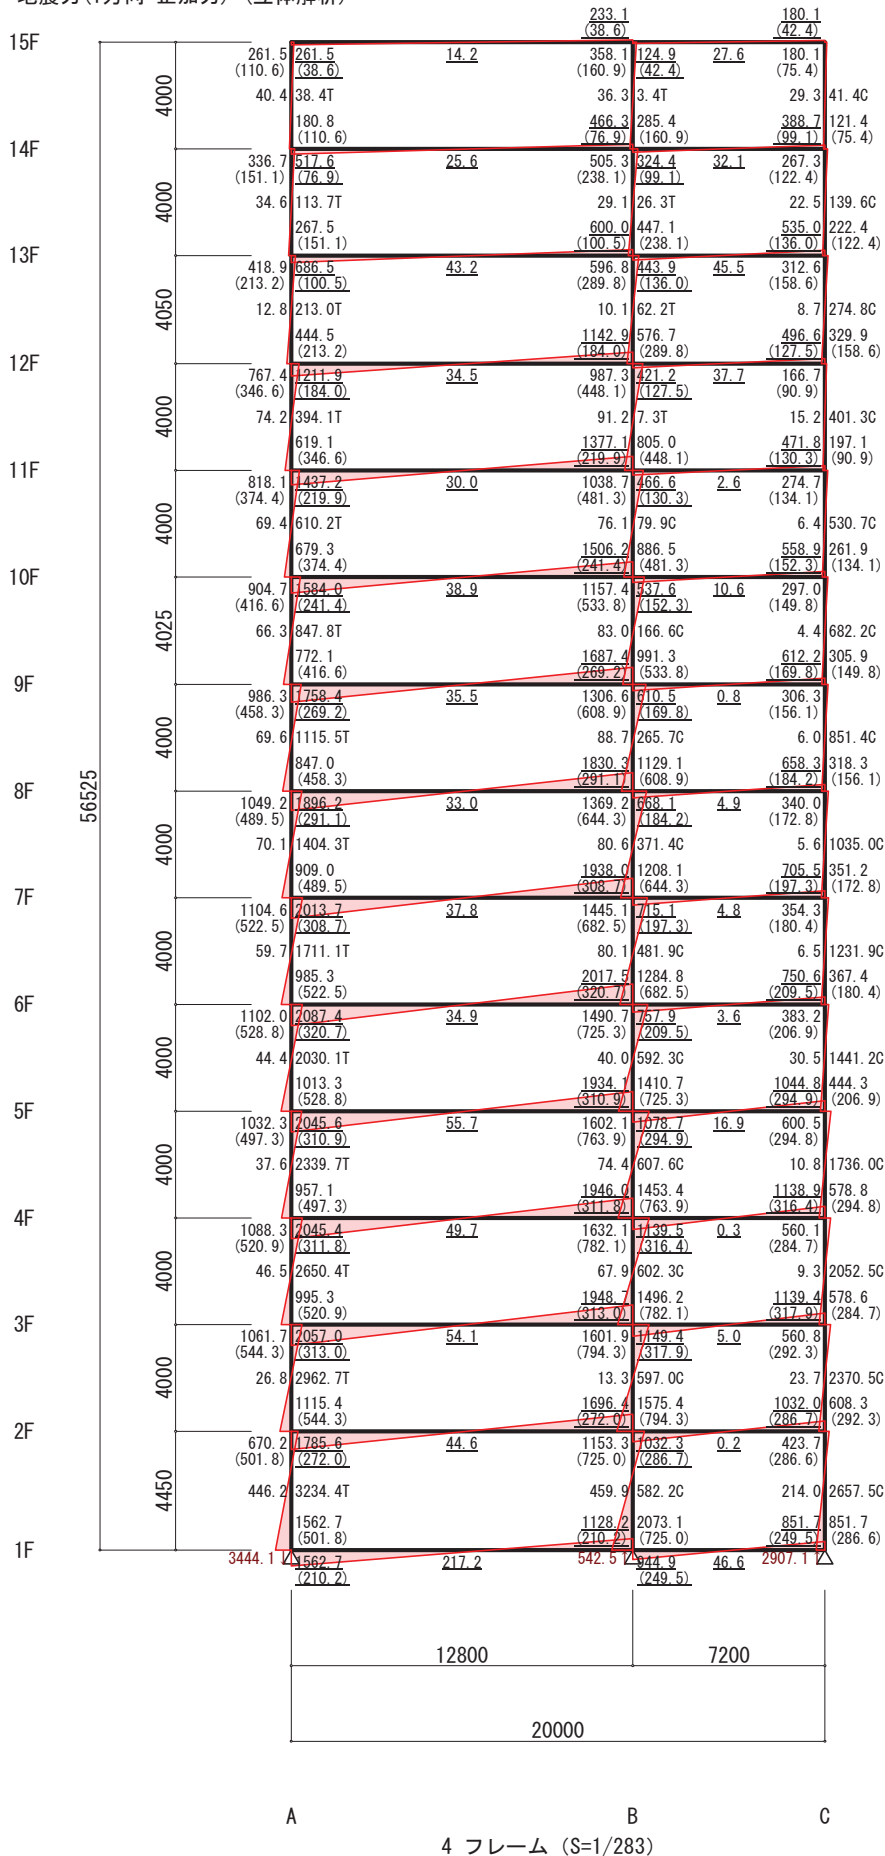

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

				245.3 (40.5)	179.1 (41.7)	
15F	273.3 (116.0)	273.3 (40.5)	14.0	366.6 (164.3)	121.2 (41.7)	28.9 179.1 (73.8)
	41.3	29.6T		38.0	11.8T	31.5
		190.7 (116.0)		487.7 (80.0)	290.6 (164.3)	370.7 (94.2)
14F	345.4 (155.4)	536.1 (80.0)	24.2	504.9 (237.8)	307.9 (94.2)	31.4 254.6 (116.0)
	34.7	94.6T		29.4	40.6T	22.6
		276.1 (155.4)		621.8 (103.6)	446.1 (237.8)	507.2 (128.8)
13F	427.6 (217.4)	703.7 (103.6)	41.0	595.9 (289.8)	420.2 (128.8)	43.5 297.7 (151.4)
	12.6	183.7T		9.2	79.9T	8.8
		452.9 (217.4)		1177.7 (189.1)	577.6 (289.8)	469.1 (120.0)
12F	789.4 (356.5)	1242.3 (189.1)	32.3	994.9 (451.4)	394.8 (120.0)	37.2 153.8 (84.5)
	76.3	356.5T		92.2	27.6T	15.3
		636.8 (356.5)		1415.1 (225.5)	810.6 (451.4)	445.5 (122.4)
11F	834.4 (382.2)	1471.2 (225.5)	28.1	1040.6 (482.1)	436.1 (122.4)	4.7 261.1 (127.0)
	70.0	565.2T		76.3	57.8C	7.1
		694.3 (382.2)		1541.9 (246.6)	887.9 (482.1)	527.6 (143.1)
10F	920.4 (423.8)	1614.7 (246.6)	36.4	1156.4 (533.3)	502.4 (143.1)	12.6 280.7 (141.5)
	67.5	794.8T		83.2	143.7C	4.1
		785.4 (423.8)		1723.7 (274.5)	989.9 (533.3)	576.2 (159.1)
9F	1004.6 (466.8)	1789.9 (274.5)	33.1	1303.0 (607.1)	569.2 (159.1)	3.5 287.4 (146.4)
	71.0	1019.8T		88.8	214.1C	5.4
		862.6 (466.8)		1865.1 (296.2)	1125.3 (607.1)	618.5 (172.3)
8F	1063.8 (496.5)	1926.4 (296.2)	30.7	1361.8 (640.6)	622.0 (172.3)	1.8 320.2 (162.5)
	70.8	1263.3T		80.5	290.4C	4.9
		922.2 (496.5)		1969.0 (313.2)	1200.8 (640.6)	662.5 (184.5)
7F	1117.4 (528.5)	2039.6 (313.2)	35.3	1434.0 (677.1)	665.7 (184.5)	1.6 332.6 (169.1)
	60.5	1528.6T		79.9	376.6C	5.5
		996.5 (528.5)		2043.6 (324.4)	1274.3 (677.1)	705.4 (196.0)
6F	1111.7 (533.2)	2108.2 (324.4)	32.3	1475.3 (717.7)	705.9 (196.0)	0.3 361.7 (196.3)
	45.3	1810.2T		39.9	467.8C	30.8
		1021.1 (533.2)		1956.0 (313.9)	1395.5 (717.7)	995.3 (279.9)
5F	1040.7 (501.1)	2061.8 (313.9)	52.9	1580.4 (753.3)	1019.9 (279.9)	12.3 572.0 (280.6)
	38.5	2086.7T		73.7	470.8C	10.8
		963.7 (501.1)		1963.7 (314.0)	1433.0 (753.3)	1082.2 (299.8)
4F	1093.2 (523.0)	2056.9 (314.1)	46.9	1606.8 (769.8)	1076.6 (299.8)	2.8 531.7 (270.5)
	47.2	2369.2T		67.1	459.8C	9.2
		998.9 (523.0)		1960.4 (314.3)	1472.5 (769.8)	1081.7 (300.9)
3F	1064.1 (545.1)	2062.9 (314.3)	51.3	1573.0 (780.2)	1085.1 (300.9)	1.7 531.4 (277.3)
	26.2	2659.7T		12.6	454.9C	23.3
		1116.4 (545.1)		1703.6 (272.7)	1547.8 (780.2)	981.9 (272.0)
2F	670.3 (500.3)	1786.7 (272.7)	41.5	1132.1 (715.6)	676.2 (272.0)	2.9 404.0 (278.4)
	443.0	2918.3T		460.2	445.3C	215.5
		1556.2 (500.3)		1121.0 (209.2)	2052.4 (715.6)	834.9 (245.3)
1F	3124.6 (209.2)	1556.2 (209.2)	217.6	407.3 (245.3)	331.4 (245.3)	48.3 2735.3 (245.3)
			12800		7200	
			20000			
	A		B		C	
	5 フレーム (S=1/283)					

5 フレーム (S=1/283)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

		207.7 (33.4)		149.2 (33.3)			
15F	4000	220.3 (90.4)	220.3 (33.4)	298.4 (133.8)	90.7 (33.3)	29.2 (60.2)	149.2 (60.2)
		39.6	44.7T	30.7	10.0C	28.9	35.5C
		141.1 (90.4)	368.1 (59.8)	237.0 (133.8)	321.8 (82.6)	91.5 (60.2)	
14F	4000	255.9 (116.0)	297.0 (59.8)	404.3 (194.5)	273.2 (82.6)	24.3 (103.1)	230.3 (103.1)
		23.8	121.3T	15.2	1.9C	24.1	121.3C
		208.3 (116.0)	445.1 (73.1)	373.8 (194.5)	453.2 (115.7)	182.1 (103.1)	
13F	4050	282.8 (142.2)	491.1 (73.1)	450.9 (220.0)	379.6 (115.7)	36.8 (139.6)	271.1 (139.6)
		5.2	210.8T	5.4	26.5T	11.5	240.1C
		293.2 (142.2)	473.6 (76.1)	440.1 (220.0)	431.3 (116.1)	294.1 (139.6)	
12F	4000	207.9 (104.3)	501.1 (76.1)	437.8 (213.4)	404.3 (116.1)	13.5 (75.5)	137.2 (75.5)
		0.7	307.0T	10.9	48.6T	13.8	360.4C
		209.3 (104.3)	500.9 (79.6)	416.0 (213.4)	404.2 (114.6)	164.8 (75.5)	
11F	4000	309.1 (140.9)	518.4 (79.6)	505.8 (247.3)	420.8 (114.6)	8.3 (116.1)	239.3 (116.1)
		27.3	408.6T	11.1	64.1T	7.1	479.4C
		254.5 (140.9)	550.8 (88.1)	483.5 (247.3)	485.0 (136.1)	225.1 (116.1)	
10F	4025	322.4 (158.3)	576.9 (88.1)	562.3 (277.5)	494.9 (136.1)	5.0 (130.9)	259.8 (130.9)
		3.8	518.9T	3.7	92.4T	3.6	620.0C
		314.8 (158.3)	589.6 (93.9)	554.8 (277.5)	530.8 (150.8)	267.0 (130.9)	
9F	4000	297.5 (146.2)	612.4 (93.9)	589.9 (293.8)	555.1 (150.8)	12.2 (134.4)	263.7 (134.4)
		5.1	665.4T	2.4	104.3T	5.0	775.5C
		287.4 (146.2)	616.5 (97.9)	585.2 (293.8)	570.0 (162.8)	273.8 (134.4)	
8F	4000	349.3 (167.8)	636.7 (97.9)	633.6 (317.4)	602.2 (162.8)	16.1 (150.0)	296.2 (150.0)
		13.8	820.1T	1.2	120.7T	3.7	943.1C
		321.7 (167.8)	646.9 (102.9)	635.9 (317.4)	620.0 (177.0)	303.6 (150.0)	
7F	4000	348.3 (174.1)	670.1 (102.9)	665.5 (338.9)	654.5 (177.0)	17.3 (162.8)	316.3 (162.8)
		0.2	974.5T	12.3	151.6T	9.2	1124.8C
		347.9 (174.1)	662.4 (105.4)	690.0 (338.9)	649.3 (185.9)	334.8 (162.8)	
6F	4000	339.1 (184.1)	687.0 (105.4)	661.5 (348.1)	689.1 (185.9)	19.9 (162.0)	314.5 (162.0)
		29.0	1126.1T	34.7	194.2T	9.5	1315.5C
		397.1 (184.1)	644.6 (102.5)	730.9 (348.1)	677.3 (191.9)	333.6 (162.0)	
5F	4000	270.5 (148.5)	667.6 (102.5)	617.7 (325.1)	704.0 (191.9)	13.4 (176.1)	343.7 (176.1)
		26.6	1269.2T	32.5	251.6T	8.6	1512.3C
		323.6 (148.5)	630.5 (100.2)	682.7 (325.1)	703.8 (197.9)	360.9 (176.1)	
4F	4000	328.4 (173.0)	652.1 (100.2)	669.2 (350.5)	721.3 (197.9)	8.8 (180.3)	343.0 (180.3)
		17.5	1403.7T	31.9	323.4T	17.6	1715.1C
		363.5 (173.0)	622.6 (99.1)	733.0 (350.5)	712.7 (200.9)	378.1 (180.3)	
3F	4000	282.3 (176.8)	645.8 (99.1)	623.3 (348.1)	733.7 (200.9)	10.5 (183.2)	334.6 (183.2)
		71.4	1529.0T	72.8	406.2T	31.7	1920.0C
		425.1 (176.8)	560.7 (89.2)	768.9 (348.1)	666.8 (188.1)	398.1 (183.2)	
2F	4450	155.6 (307.0)	580.7 (89.2)	478.9 (469.4)	687.2 (188.1)	10.2 (224.6)	268.8 (224.6)
		527.4	1634.0T	565.5	494.1T	231.1	2110.9C
		1210.5 (307.0)	856.1 (161.5)	1610.0 (469.4)	730.9 (206.2)	730.9 (224.6)	
1F		1800.4	1210.5 (161.5)	177.2	536.0 (206.2)	11.5	2318.8
		12800		7200			
		20000					
		A		B		C	

6 フレーム (S=1/283)

6 フレーム (S=1/283)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

		210.5 (33.8)		147.4 (32.7)					
15F	4000	222.5 (91.2)	222.5 (33.8)	6.0	298.6 (133.8)	88.1 (32.7)	29.7	147.4 (59.2)	
		40.1	45.5C		30.9	10.8T		28.9	35.7T
			142.2 (91.2)		372.5 (60.5)	236.8 (133.8)		321.1 (82.4)	89.5 (59.2)
14F	4000	259.2 (117.4)	401.4 (60.5)	14.4	407.7 (196.0)	272.0 (82.4)	24.5	231.5 (103.4)	
		24.5	123.0C		15.7	3.3T		24.8	121.7T
			210.2 (117.4)		452.1 (74.3)	376.4 (196.0)		456.7 (116.5)	181.9 (103.4)
13F	4050	288.1 (144.6)	498.3 (74.3)	23.1	457.6 (223.1)	382.0 (116.5)	37.4	274.8 (141.2)	
		4.6	213.1C		5.9	25.3C		11.2	241.5T
			297.4 (144.6)		483.6 (77.7)	445.8 (223.1)		437.5 (117.7)	297.2 (141.2)
12F	4000	214.2 (107.0)	511.6 (77.7)	14.0	447.8 (218.0)	409.9 (117.7)	13.8	140.2 (77.0)	
		0.2	310.2C		11.8	48.2C		13.7	363.5T
			213.7 (107.0)		513.2 (81.6)	424.1 (218.0)		412.2 (116.8)	167.7 (77.0)
11F	4000	317.3 (144.5)	531.0 (81.6)	8.9	518.1 (253.1)	429.0 (116.8)	8.4	244.5 (118.6)	
		28.3	412.5C		11.8	65.0C		7.4	484.4T
			260.7 (144.5)		565.0 (90.4)	494.5 (253.1)		495.5 (139.0)	229.8 (118.6)
10F	4025	331.0 (162.5)	591.7 (90.4)	13.3	576.1 (284.3)	505.5 (139.0)	5.0	265.8 (133.9)	
		3.9	523.3C		3.9	95.3C		3.6	627.3T
			323.1 (162.5)		604.9 (96.3)	568.3 (284.3)		542.4 (154.1)	273.0 (133.9)
9F	4000	305.0 (149.8)	628.1 (96.3)	11.6	603.7 (300.6)	567.2 (154.1)	12.4	269.4 (137.3)	
		5.3	667.8C		2.6	111.3C		5.1	785.2T
			294.4 (149.8)		632.5 (100.4)	598.6 (300.6)		582.6 (166.4)	279.6 (137.3)
8F	4000	358.8 (172.2)	653.1 (100.4)	10.3	649.4 (325.1)	615.5 (166.4)	16.4	303.0 (153.4)	
		14.5	819.7C		0.9	132.7C		3.7	955.4T
			329.9 (172.2)		663.8 (105.6)	651.2 (325.1)		634.3 (181.1)	310.4 (153.4)
7F	4000	357.7 (178.5)	687.5 (105.6)	11.9	682.2 (347.2)	669.5 (181.1)	17.6	323.8 (166.6)	
		0.6	970.7C		12.2	169.1C		9.3	1139.9T
			356.4 (178.5)		680.1 (108.2)	706.5 (347.2)		664.9 (190.3)	342.5 (166.6)
6F	4000	348.9 (189.1)	705.3 (108.2)	12.6	679.2 (357.2)	705.6 (190.3)	20.3	322.4 (166.1)	
		29.4	1118.5C		35.2	217.8C		9.7	1333.5T
			407.7 (189.1)		662.0 (105.3)	749.6 (357.2)		694.2 (196.6)	341.8 (166.1)
5F	4000	278.0 (152.6)	685.7 (105.3)	11.8	633.9 (333.5)	721.5 (196.6)	13.7	352.4 (180.5)	
		27.1	1257.1C		33.2	281.6C		8.7	1533.3T
			332.2 (152.6)		647.5 (102.9)	700.2 (333.5)		721.5 (202.9)	369.8 (180.5)
4F	4000	337.3 (177.6)	669.5 (102.9)	11.0	686.7 (359.6)	739.4 (202.9)	9.0	351.6 (184.8)	
		17.8	1386.8C		32.5	359.9C		17.9	1739.0T
			372.9 (177.6)		639.2 (101.7)	751.7 (359.6)		730.8 (206.0)	387.5 (184.8)
3F	4000	290.1 (181.4)	663.0 (101.7)	11.9	639.8 (357.0)	752.3 (206.0)	10.8	343.2 (187.8)	
		72.8	1506.7C		74.3	449.5C		32.4	1946.8T
			435.7 (181.4)		575.8 (91.6)	788.4 (357.0)		684.3 (193.0)	408.1 (187.8)
2F	4450	160.7 (315.4)	596.4 (91.6)	10.3	492.5 (482.2)	705.1 (193.0)	10.4	276.2 (230.7)	
		541.2	1606.7C		580.3	543.8C		237.2	2140.4T
			243.0 (315.4)		879.1 (165.8)	1653.2 (482.2)		750.5 (211.7)	750.5 (230.7)
1F		1772.1	243.0 (165.8)	182.0	589.3	774.1 (211.7)	11.8	2351.4	
		12800		7200					
		20000							


A

B


C

1 フレーム (S=1/283)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

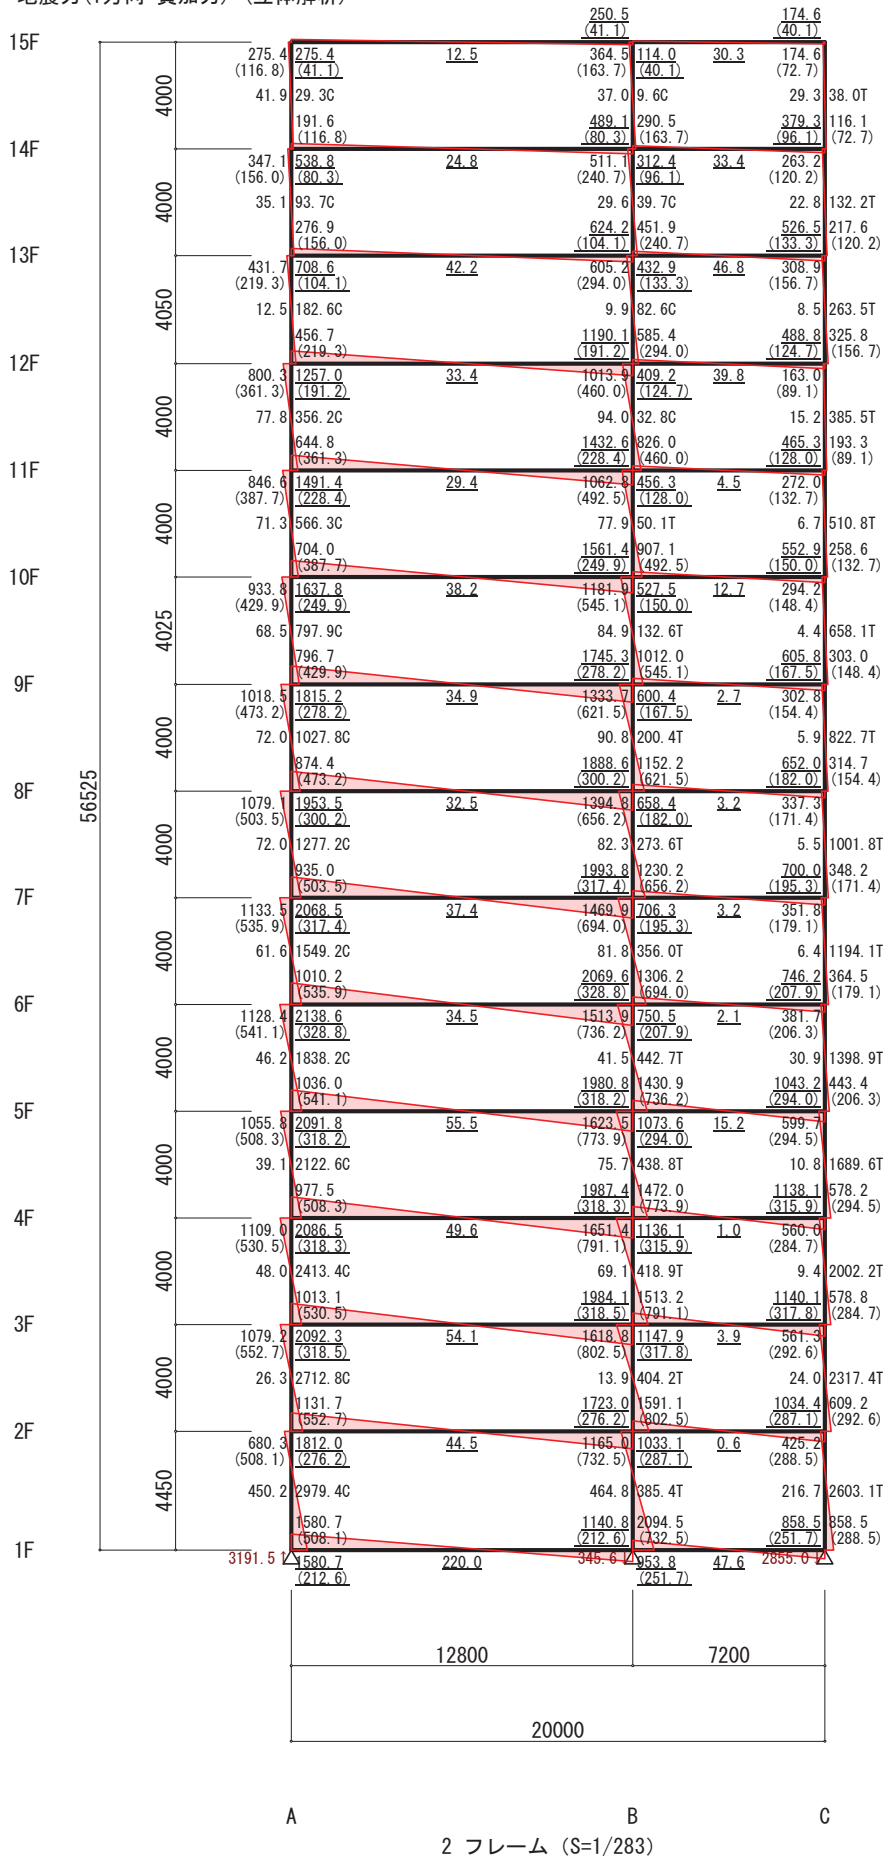


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

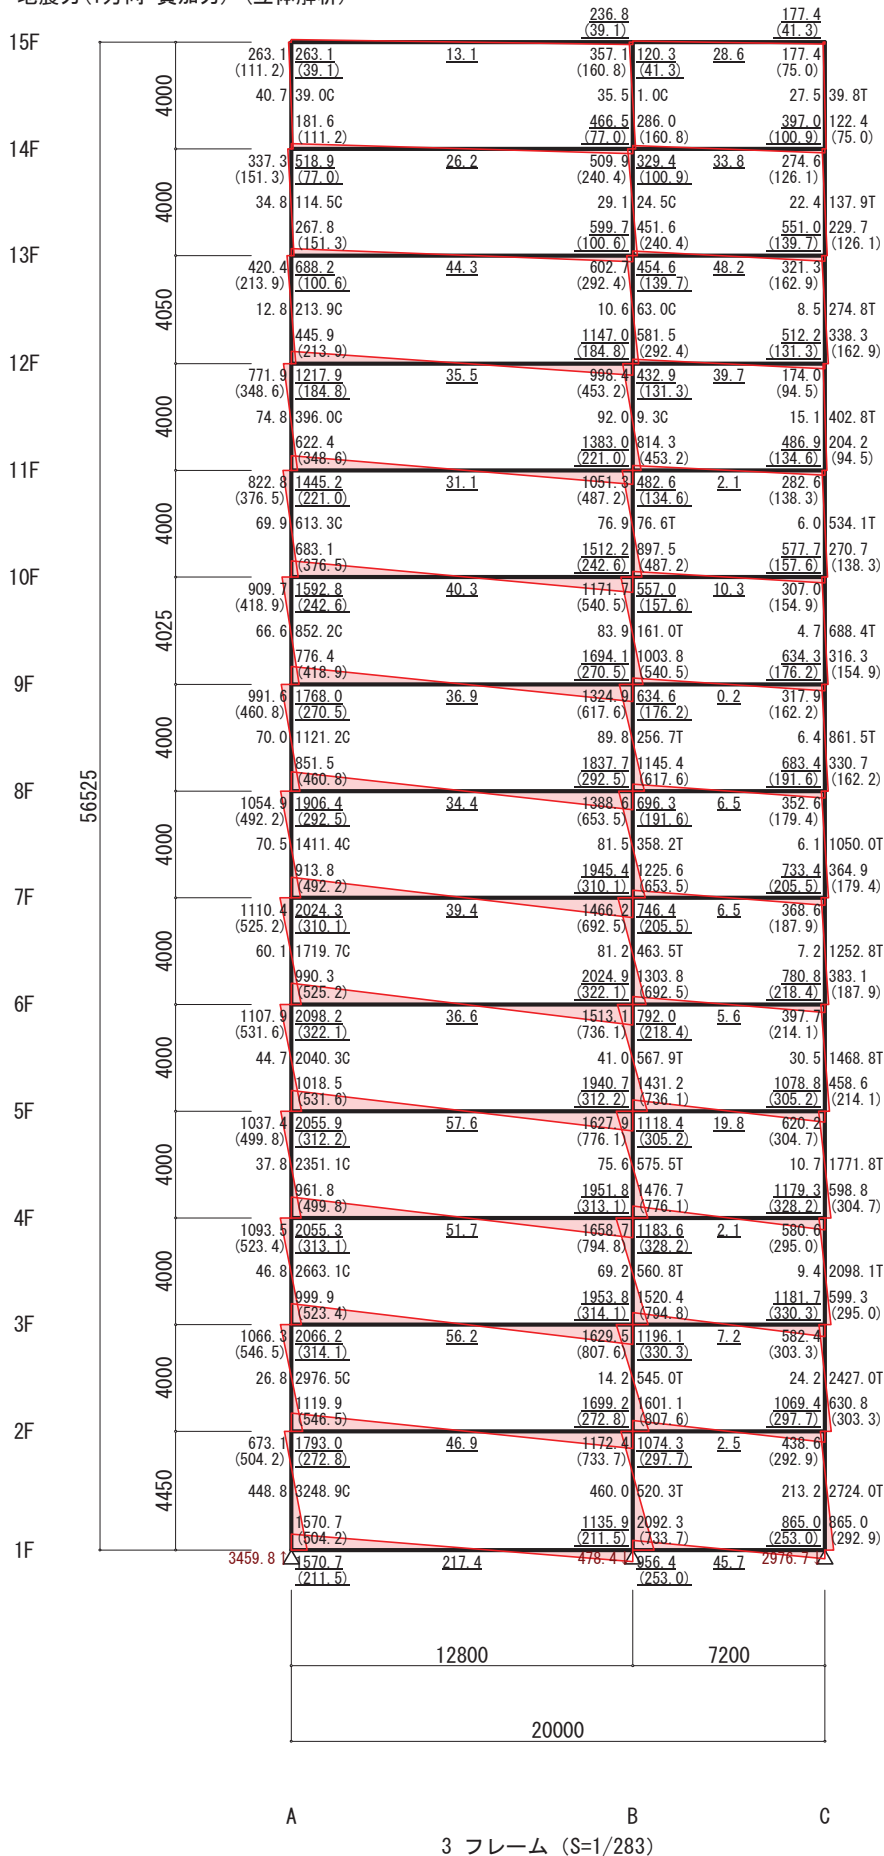

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

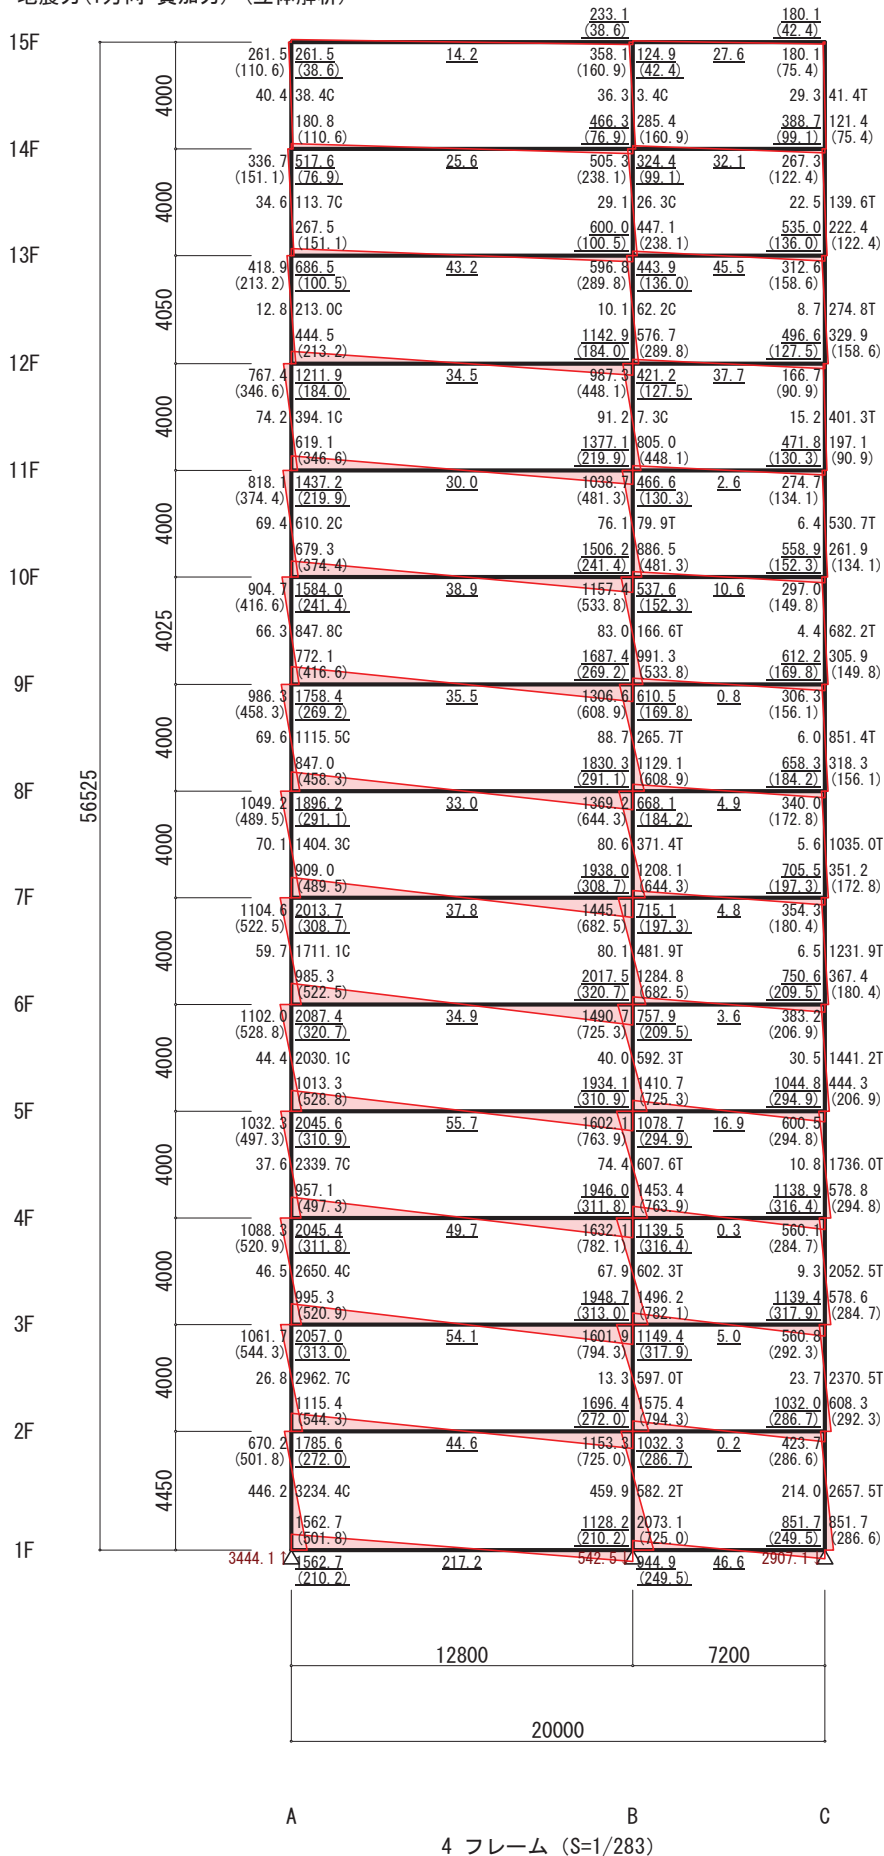

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

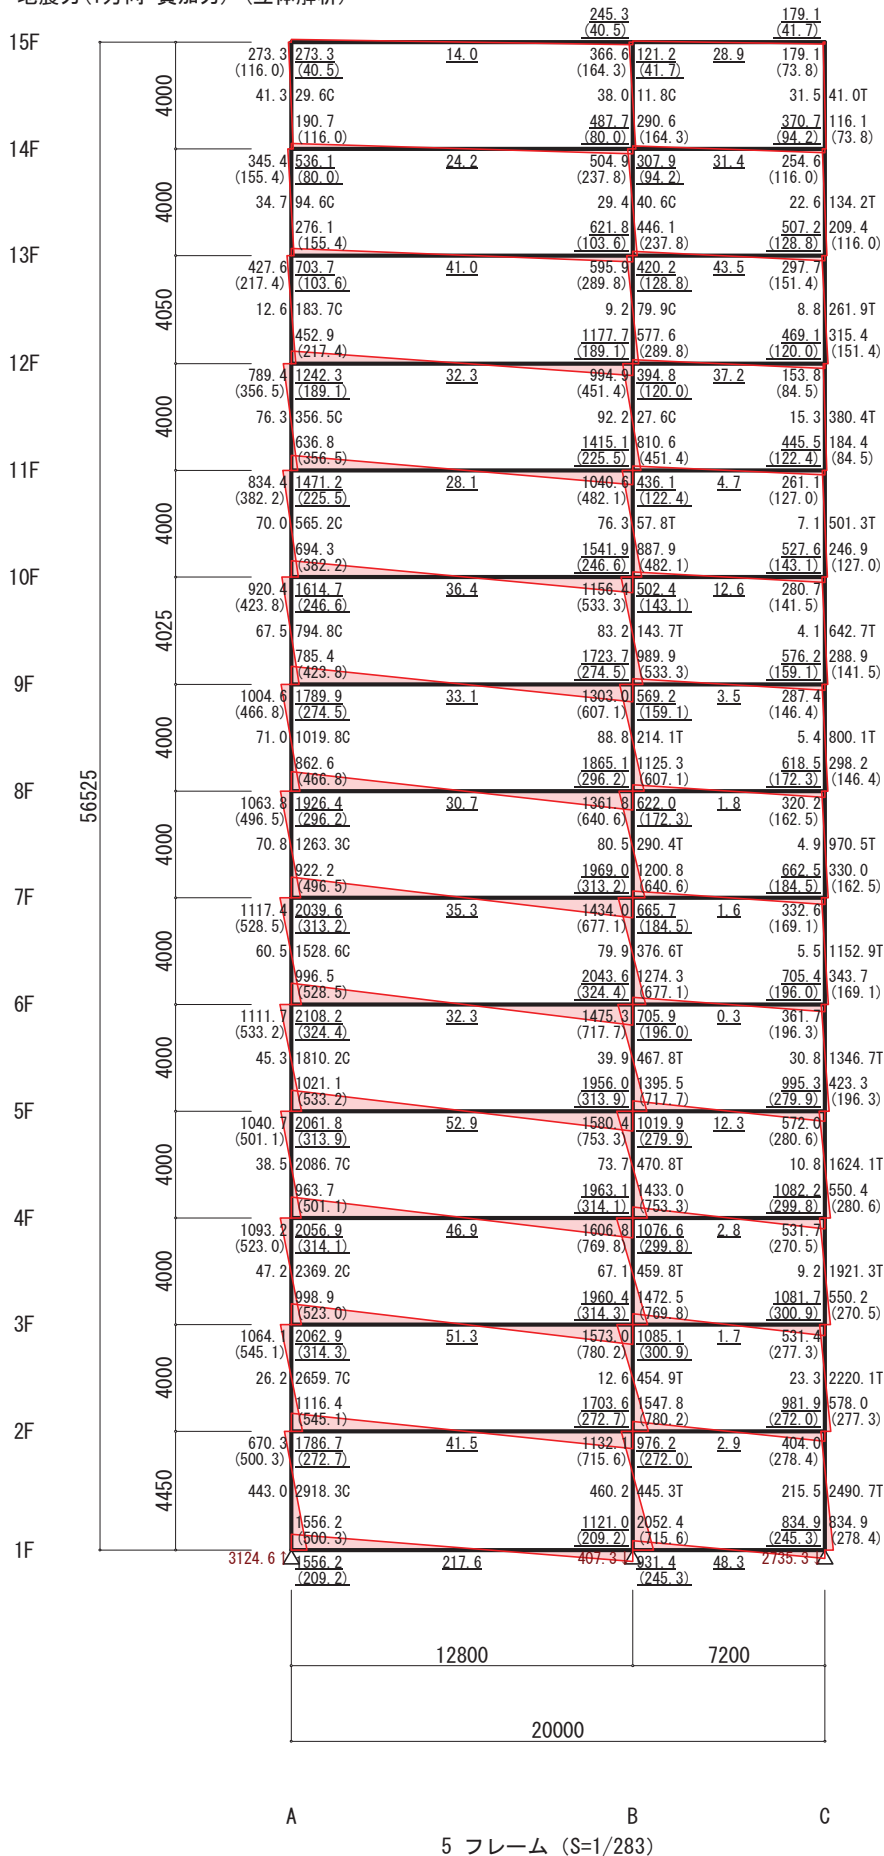

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

						207.2 (33.4)		149.2 (33.3)		
15F	56525	4000	220.3 (90.4)	220.3 (33.4)	6.3	298.4 (133.8)	90.7 (33.3)	29.2 (60.2)	35.5T	
			39.6	44.7C		30.7	10.0T		28.9	91.5 (60.2)
			141.1 (90.4)		368.1 (59.8)	237.0 (133.8)		321.8 (82.6)		121.3T
14F		4000	255.9 (116.0)	397.0 (59.8)	14.5	404.3 (194.5)	273.2 (82.6)	24.3 (103.1)	230.3 (103.1)	
			23.8	121.3C		15.2	1.9T		24.1	182.1 (103.1)
			208.3 (116.0)		445.1 (73.1)	373.8 (194.5)		453.2 (115.7)		240.1T
13F		4050	282.8 (142.2)	491.1 (73.1)	23.0	450.9 (220.0)	379.6 (115.7)	36.8 (139.6)	271.1 (139.6)	294.1 (139.6)
			5.2	210.8C		5.4	26.5C		11.5	360.4T
			293.2 (142.2)		473.6 (76.1)	440.1 (220.0)		431.3 (116.1)		164.8 (75.5)
12F		4000	207.9 (104.3)	501.1 (76.1)	13.8	437.8 (213.4)	404.3 (116.1)	13.5 (75.5)	137.2 (75.5)	479.4T
			0.7	307.0C		10.9	48.6C		13.8	225.1 (116.1)
			209.3 (104.3)		500.9 (79.6)	416.0 (213.4)		404.2 (114.6)		620.0T
11F		4000	309.1 (140.9)	518.4 (79.6)	8.7	505.8 (247.3)	420.8 (114.6)	8.3 (116.1)	239.3 (116.1)	775.5T
			27.3	408.6C		11.1	64.1C		7.1	273.8 (134.4)
			254.5 (140.9)		550.8 (88.1)	483.5 (247.3)		485.0 (136.1)		943.1T
10F	4025	322.4 (158.3)	576.9 (88.1)	13.0	562.3 (277.5)	494.9 (136.1)	5.0 (130.9)	259.8 (130.9)	1124.8T	
		3.8	518.9C		3.7	92.4C		3.6	334.8 (162.8)	
		314.8 (158.3)		589.6 (93.9)	554.8 (277.5)		530.8 (150.8)		1315.5T	
9F	4000	297.5 (146.2)	612.4 (93.9)	11.4	589.9 (293.8)	555.1 (150.8)	12.2 (134.4)	263.7 (134.4)	943.1T	
		5.1	665.4C		2.4	104.3C		5.0	273.8 (134.4)	
		287.4 (146.2)		616.5 (97.9)	585.2 (293.8)		570.0 (162.8)		775.5T	
8F	4000	349.3 (167.8)	636.7 (97.9)	10.1	633.8 (317.4)	602.2 (162.8)	16.1 (150.0)	296.2 (150.0)	1124.8T	
		13.8	820.1C		1.2	120.7C		3.7	334.8 (162.8)	
		321.7 (167.8)		646.9 (102.9)	635.9 (317.4)		620.0 (177.0)		1315.5T	
7F	4000	348.3 (174.1)	670.1 (102.9)	11.6	665.8 (338.9)	654.5 (177.0)	17.3 (162.8)	316.3 (162.8)	1124.8T	
		0.2	974.5C		12.3	151.6C		9.2	334.8 (162.8)	
		347.9 (174.1)		662.4 (105.4)	690.0 (338.9)		649.3 (185.9)		1315.5T	
6F	4000	339.1 (184.1)	687.0 (105.4)	12.3	661.5 (348.1)	689.1 (185.9)	19.9 (162.0)	314.5 (162.0)	1315.5T	
		29.0	1126.1C		34.7	194.2C		9.5	333.6 (162.0)	
		339.1 (184.1)		644.6 (102.5)	730.9 (348.1)		677.3 (191.9)		360.9 (176.1)	
5F	4000	270.5 (148.5)	667.6 (102.5)	11.5	617.7 (325.1)	704.0 (191.9)	13.4 (176.1)	343.7 (176.1)	1512.3T	
		26.6	1269.2C		32.5	251.6C		8.6	360.9 (176.1)	
		323.6 (148.5)		630.5 (100.2)	682.7 (325.1)		703.8 (197.9)		378.1 (180.3)	
4F	4000	328.4 (173.0)	652.1 (100.2)	10.8	669.2 (350.5)	721.3 (197.9)	8.8 (180.3)	343.0 (180.3)	1715.1T	
		17.5	1403.7C		31.9	323.4C		17.6	378.1 (180.3)	
		363.5 (173.0)		622.6 (99.1)	733.0 (350.5)		712.7 (200.9)		1920.0T	
3F	4000	282.3 (176.8)	645.8 (99.1)	11.6	623.3 (348.1)	733.7 (200.9)	10.5 (183.2)	334.6 (183.2)	1920.0T	
		71.4	1529.0C		72.8	406.2C		31.7	398.1 (183.2)	
		425.1 (176.8)		560.7 (89.2)	768.9 (348.1)		666.8 (188.1)		2110.9T	
2F	4450	155.6 (307.0)	580.7 (89.2)	10.0	478.9 (469.4)	687.2 (188.1)	10.2 (224.6)	268.8 (224.6)	730.9 (224.6)	
		527.4	1634.0C		565.5	494.1C		231.1		
		1210.5 (307.0)		856.1 (161.5)	856.1 (161.5)	1610.0 (469.4)		730.9 (206.2)		
1F			210.5 (161.5)	177.2	553.9 (206.2)	11.5	2318.8T			
			12800			7200				
			20000							
			A			B			C	

6 フレーム (S=1/283)

6 フレーム (S=1/283)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)			
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)			
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	1	2	-107.6	-16.3	40.5	64.3	29.9	0.0	0.0
	2	3	-49.5	46.1	36.3	46.5	45.5	0.0	0.0
	3	4	-54.9	52.6	30.3	46.3	45.7	0.0	0.0
	4	5	-48.9	46.6	36.3	46.3	45.7	0.0	0.0
	5	6	13.8	104.2	40.9	30.7	63.5	0.0	0.0
14F	1	2	-155.3	-56.6	28.7	72.1	13.2	0.0	0.0
	2	3	-54.3	35.0	31.3	44.2	38.8	0.0	0.0
	3	4	-50.6	46.8	27.3	42.0	41.0	0.0	0.0
	4	5	-39.2	50.1	31.3	40.0	43.0	0.0	0.0
	5	6	52.3	150.4	29.0	14.5	70.8	0.0	0.0
13F	1	2	-137.9	-44.5	31.3	68.0	17.3	0.0	0.0
	2	3	-53.8	35.7	31.2	44.0	39.0	0.0	0.0
	3	4	-50.4	47.1	27.2	42.0	41.0	0.0	0.0
	4	5	-39.5	50.0	31.2	40.0	43.0	0.0	0.0
	5	6	40.9	133.7	31.6	18.4	66.9	0.0	0.0
12F	1	2	-157.2	-57.9	28.3	72.5	12.8	0.0	0.0
	2	3	-65.2	26.2	32.3	48.1	37.2	0.0	0.0
	3	4	-51.6	46.3	29.0	43.4	41.9	0.0	0.0
	4	5	-32.4	58.9	32.4	39.0	46.3	0.0	0.0
	5	6	53.3	151.9	28.7	14.1	71.1	0.0	0.0
11F	1	2	-163.2	-62.1	27.5	73.9	11.3	0.0	0.0
	2	3	-72.5	22.0	30.7	49.6	35.6	0.0	0.0
	3	4	-52.9	46.5	28.3	43.5	41.8	0.0	0.0
	4	5	-29.3	65.2	30.8	37.6	47.6	0.0	0.0
	5	6	56.8	157.3	27.8	12.9	72.4	0.0	0.0
10F	1	2	-155.4	-54.4	27.5	71.8	13.5	0.0	0.0
	2	3	-72.8	23.7	29.8	49.5	35.8	0.0	0.0
	3	4	-52.0	46.8	28.6	43.4	41.9	0.0	0.0
	4	5	-29.9	66.5	29.8	37.5	47.7	0.0	0.0
	5	6	49.9	150.3	27.8	14.8	70.4	0.0	0.0
9F	1	2	-290.1	-182.9	36.3	115.0	-16.4	0.0	0.0
	2	3	-58.1	30.6	33.6	46.5	38.8	0.0	0.0
	3	4	-52.5	48.6	27.5	43.2	42.1	0.0	0.0
	4	5	-35.2	53.8	33.6	40.1	45.2	0.0	0.0
	5	6	175.9	282.5	36.7	-14.4	113.0	0.0	0.0
8F	1	2	-300.2	-188.2	34.0	117.1	-18.6	0.0	0.0
	2	3	-63.6	29.7	31.4	47.3	37.9	0.0	0.0
	3	4	-51.9	48.9	27.6	43.1	42.2	0.0	0.0
	4	5	-33.6	59.8	31.3	39.0	46.3	0.0	0.0
	5	6	182.3	293.7	34.3	-16.8	115.4	0.0	0.0
7F	1	2	-263.3	-152.8	34.7	107.1	-8.5	0.0	0.0
	2	3	-61.8	32.3	31.0	46.7	38.5	0.0	0.0
	3	4	-52.0	49.2	27.4	43.0	42.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	4	5	-35.7	58.4	30.9	39.5	45.8	0.0	0.0
	5	6	147.7	257.7	34.9	-7.0	105.6	0.0	0.0
6F	1	2	-231.3	-120.8	34.8	98.2	0.4	0.0	0.0
	2	3	-60.4	35.2	30.2	46.1	39.1	0.0	0.0
	3	4	-52.0	49.5	27.3	43.0	42.3	0.0	0.0
	4	5	-38.2	57.4	30.2	40.0	45.3	0.0	0.0
	5	6	116.0	226.0	35.0	1.8	96.8	0.0	0.0
5F	1	2	-201.8	-90.8	34.5	89.9	8.6	0.0	0.0
	2	3	-59.6	37.9	29.3	45.6	39.6	0.0	0.0
	3	4	-52.1	49.7	27.1	43.0	42.3	0.0	0.0
	4	5	-40.8	56.7	29.3	40.4	44.9	0.0	0.0
	5	6	85.8	196.3	34.7	10.1	88.5	0.0	0.0
4F	1	2	-173.0	-61.4	34.2	81.8	16.7	0.0	0.0
	2	3	-58.2	40.7	28.6	45.1	40.2	0.0	0.0
	3	4	-52.2	50.1	26.9	42.9	42.3	0.0	0.0
	4	5	-43.1	55.8	28.6	40.9	44.4	0.0	0.0
	5	6	57.1	168.3	34.4	18.0	80.6	0.0	0.0
3F	1	2	-135.1	-25.1	35.0	71.5	27.0	0.0	0.0
	2	3	-56.2	44.1	27.9	44.3	40.9	0.0	0.0
	3	4	-51.9	50.5	26.8	42.8	42.4	0.0	0.0
	4	5	-45.7	54.7	27.8	41.4	43.9	0.0	0.0
	5	6	22.3	132.1	35.1	27.8	70.7	0.0	0.0
2F	1	2	-101.4	15.0	32.9	61.9	37.9	0.0	0.0
	2	3	-54.4	48.5	27.8	44.1	42.5	0.0	0.0
	3	4	-52.6	51.9	26.9	43.4	43.2	0.0	0.0
	4	5	-49.3	53.6	27.7	42.7	43.9	0.0	0.0
	5	6	-16.3	100.0	33.0	38.3	61.6	0.0	0.0
1F	1	2	-64.7	243.4	168.5	138.4	188.0	0.0	0.0
	2	3	-244.5	202.3	99.2	169.1	157.4	0.0	0.0
	3	4	-205.4	205.0	117.3	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-202.8	244.0	99.2	157.5	169.0	0.0	0.0
	5	6	-244.0	64.0	168.6	188.2	138.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	128.0	63.8	32.1	-26.6	26.6	0.0	0.0
	2	3	223.9	192.1	15.9	-57.8	57.8	0.0	0.0
	3	4	159.3	159.3	-0.0	-44.3	44.3	0.0	0.0
	4	5	192.0	223.8	-15.9	-57.7	57.7	0.0	0.0
	5	6	64.0	128.1	-32.1	-26.7	26.7	0.0	0.0
14F	1	2	324.4	266.2	29.1	-82.0	82.0	0.0	0.0
	2	3	378.7	364.3	7.2	-103.2	103.2	0.0	0.0
	3	4	346.8	346.8	-0.0	-96.3	96.3	0.0	0.0
	4	5	364.1	378.5	-7.2	-103.1	103.1	0.0	0.0
	5	6	266.4	324.6	-29.1	-82.1	82.1	0.0	0.0
13F	1	2	484.1	406.1	39.0	-123.6	123.6	0.0	0.0
	2	3	463.1	453.1	5.0	-127.2	127.2	0.0	0.0
	3	4	437.6	437.6	-0.0	-121.6	121.6	0.0	0.0
	4	5	453.0	463.0	-5.0	-127.2	127.2	0.0	0.0
	5	6	406.2	484.2	-39.0	-123.7	123.7	0.0	0.0
12F	1	2	508.5	426.5	41.0	-129.9	129.9	0.0	0.0
	2	3	714.1	684.0	15.0	-194.2	194.2	0.0	0.0
	3	4	641.4	641.4	-0.0	-178.2	178.2	0.0	0.0
	4	5	683.8	713.9	-15.0	-194.1	194.1	0.0	0.0
	5	6	426.7	508.7	-41.0	-129.9	129.9	0.0	0.0
11F	1	2	551.1	494.6	28.2	-145.2	145.2	0.0	0.0
	2	3	816.8	798.8	9.0	-224.4	224.4	0.0	0.0
	3	4	763.3	763.3	-0.0	-212.0	212.0	0.0	0.0
	4	5	798.7	816.7	-9.0	-224.4	224.4	0.0	0.0
	5	6	494.8	551.2	-28.2	-145.3	145.3	0.0	0.0
10F	1	2	642.7	564.5	39.1	-167.7	167.7	0.0	0.0
	2	3	857.4	832.2	12.6	-234.7	234.7	0.0	0.0
	3	4	782.7	782.7	-0.0	-217.4	217.4	0.0	0.0
	4	5	832.1	857.3	-12.6	-234.6	234.6	0.0	0.0
	5	6	564.7	642.8	-39.1	-167.7	167.7	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	1283.1	1170.4	56.3	-340.8	340.8	0.0	0.0
	2	3	738.7	756.9	-9.1	-207.7	207.7	0.0	0.0
	3	4	739.6	739.6	-0.0	-205.4	205.4	0.0	0.0
	4	5	756.8	738.6	9.1	-207.7	207.7	0.0	0.0
	5	6	1170.7	1283.4	-56.3	-340.8	340.8	0.0	0.0
8F	1	2	1370.0	1263.1	53.5	-365.7	365.7	0.0	0.0
	2	3	742.1	744.8	-1.3	-206.5	206.5	0.0	0.0
	3	4	706.8	706.8	-0.0	-196.3	196.3	0.0	0.0
	4	5	744.8	742.1	1.4	-206.5	206.5	0.0	0.0
	5	6	1263.3	1370.3	-53.5	-365.8	365.8	0.0	0.0
7F	1	2	1482.7	1371.5	55.6	-396.4	396.4	0.0	0.0
	2	3	759.4	769.1	-4.9	-212.3	212.3	0.0	0.0
	3	4	734.4	734.4	-0.0	-204.0	204.0	0.0	0.0
	4	5	769.1	759.4	4.9	-212.3	212.3	0.0	0.0
	5	6	1371.7	1482.9	-55.6	-396.5	396.5	0.0	0.0
6F	1	2	1611.8	1497.6	57.1	-431.9	431.9	0.0	0.0
	2	3	768.0	782.0	-7.0	-215.3	215.3	0.0	0.0
	3	4	750.4	750.4	-0.0	-208.5	208.5	0.0	0.0
	4	5	782.0	767.9	7.0	-215.3	215.3	0.0	0.0
	5	6	1497.8	1612.0	-57.1	-431.9	431.9	0.0	0.0
5F	1	2	1719.4	1614.6	52.4	-463.1	463.1	0.0	0.0
	2	3	763.5	781.6	-9.0	-214.6	214.6	0.0	0.0
	3	4	756.1	756.1	-0.0	-210.0	210.0	0.0	0.0
	4	5	781.6	763.5	9.1	-214.6	214.6	0.0	0.0
	5	6	1614.8	1719.6	-52.4	-463.1	463.1	0.0	0.0
4F	1	2	1811.6	1715.8	47.9	-489.9	489.9	0.0	0.0
	2	3	750.1	771.3	-10.6	-211.3	211.3	0.0	0.0
	3	4	753.4	753.4	-0.0	-209.3	209.3	0.0	0.0
	4	5	771.2	750.1	10.6	-211.3	211.3	0.0	0.0
	5	6	1716.0	1811.7	-47.9	-490.0	490.0	0.0	0.0
3F	1	2	1897.9	1800.8	48.5	-513.7	513.7	0.0	0.0
	2	3	717.0	742.4	-12.7	-202.7	202.7	0.0	0.0
	3	4	736.8	736.8	-0.0	-204.7	204.7	0.0	0.0
	4	5	742.3	717.0	12.7	-202.7	202.7	0.0	0.0
	5	6	1800.9	1898.0	-48.5	-513.7	513.7	0.0	0.0
2F	1	2	1747.9	1675.5	36.2	-475.5	475.5	0.0	0.0
	2	3	618.7	653.8	-17.5	-176.7	176.7	0.0	0.0
	3	4	670.0	670.0	-0.0	-186.1	186.1	0.0	0.0
	4	5	653.8	618.7	17.5	-176.7	176.7	0.0	0.0
	5	6	1675.5	1748.0	-36.2	-475.5	475.5	0.0	0.0
1F	1	2	1447.6	1043.4	202.1	-346.0	346.0	0.0	0.0
	2	3	724.3	720.8	1.8	-200.7	200.7	0.0	0.0
	3	4	717.9	717.9	0.0	-199.4	199.4	0.0	0.0
	4	5	720.8	724.3	-1.8	-200.7	200.7	0.0	0.0
	5	6	1043.4	1447.6	-202.1	-346.0	346.0	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-128.0	-63.8	-32.1	26.6	-26.6	0.0	0.0
	2	3	-223.9	-192.1	-15.9	57.8	-57.8	0.0	0.0
	3	4	-159.3	-159.3	0.0	44.3	-44.3	0.0	0.0
	4	5	-192.0	-223.8	15.9	57.7	-57.7	0.0	0.0
	5	6	-64.0	-128.1	32.1	26.7	-26.7	0.0	0.0
14F	1	2	-324.4	-266.2	-29.1	82.0	-82.0	0.0	0.0
	2	3	-378.7	-364.3	-7.2	103.2	-103.2	0.0	0.0
	3	4	-346.8	-346.8	0.0	96.3	-96.3	0.0	0.0
	4	5	-364.1	-378.5	7.2	103.1	-103.1	0.0	0.0
	5	6	-266.4	-324.6	29.1	82.1	-82.1	0.0	0.0
13F	1	2	-484.1	-406.1	-39.0	123.6	-123.6	0.0	0.0
	2	3	-463.1	-453.1	-5.0	127.2	-127.2	0.0	0.0
	3	4	-437.6	-437.6	0.0	121.6	-121.6	0.0	0.0
	4	5	-453.0	-463.0	5.0	127.2	-127.2	0.0	0.0
	5	6	-406.2	-484.2	39.0	123.7	-123.7	0.0	0.0
12F	1	2	-508.5	-426.5	-41.0	129.9	-129.9	0.0	0.0
	2	3	-714.1	-684.0	-15.0	194.2	-194.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	3	4	-641.4	-641.4	0.0	178.2	-178.2	0.0	0.0
	4	5	-683.8	-713.9	15.0	194.1	-194.1	0.0	0.0
	5	6	-426.7	-508.7	41.0	129.9	-129.9	0.0	0.0
11F	1	2	-551.1	-494.6	-28.2	145.2	-145.2	0.0	0.0
	2	3	-816.8	-798.8	-9.0	224.4	-224.4	0.0	0.0
	3	4	-763.3	-763.3	0.0	212.0	-212.0	0.0	0.0
	4	5	-798.7	-816.7	9.0	224.4	-224.4	0.0	0.0
	5	6	-494.8	-551.2	28.2	145.3	-145.3	0.0	0.0
10F	1	2	-642.7	-564.5	-39.1	167.7	-167.7	0.0	0.0
	2	3	-857.4	-832.2	-12.6	234.7	-234.7	0.0	0.0
	3	4	-782.7	-782.7	0.0	217.4	-217.4	0.0	0.0
	4	5	-832.1	-857.3	12.6	234.6	-234.6	0.0	0.0
	5	6	-564.7	-642.8	39.1	167.7	-167.7	0.0	0.0
9F	1	2	-1283.1	-1170.4	-56.3	340.8	-340.8	0.0	0.0
	2	3	-738.7	-756.9	9.1	207.7	-207.7	0.0	0.0
	3	4	-739.6	-739.6	0.0	205.4	-205.4	0.0	0.0
	4	5	-756.8	-738.6	-9.1	207.7	-207.7	0.0	0.0
	5	6	-1170.7	-1283.4	56.3	340.8	-340.8	0.0	0.0
8F	1	2	-1370.0	-1263.1	-53.5	365.7	-365.7	0.0	0.0
	2	3	-742.1	-744.8	1.3	206.5	-206.5	0.0	0.0
	3	4	-706.8	-706.8	0.0	196.3	-196.3	0.0	0.0
	4	5	-744.8	-742.1	-1.4	206.5	-206.5	0.0	0.0
	5	6	-1263.3	-1370.3	53.5	365.8	-365.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1482.7	-1371.5	-55.6	396.4	-396.4	0.0	0.0
	2	3	-759.4	-769.1	4.9	212.3	-212.3	0.0	0.0
	3	4	-734.4	-734.4	0.0	204.0	-204.0	0.0	0.0
	4	5	-769.1	-759.4	-4.9	212.3	-212.3	0.0	0.0
	5	6	-1371.7	-1482.9	55.6	396.5	-396.5	0.0	0.0
6F	1	2	-1611.8	-1497.6	-57.1	431.9	-431.9	0.0	0.0
	2	3	-768.0	-782.0	7.0	215.3	-215.3	0.0	0.0
	3	4	-750.4	-750.4	0.0	208.5	-208.5	0.0	0.0
	4	5	-782.0	-767.9	-7.0	215.3	-215.3	0.0	0.0
	5	6	-1497.8	-1612.0	57.1	431.9	-431.9	0.0	0.0
5F	1	2	-1719.4	-1614.6	-52.4	463.1	-463.1	0.0	0.0
	2	3	-763.5	-781.6	9.0	214.6	-214.6	0.0	0.0
	3	4	-756.1	-756.1	0.0	210.0	-210.0	0.0	0.0
	4	5	-781.6	-763.5	-9.1	214.6	-214.6	0.0	0.0
	5	6	-1614.8	-1719.6	52.4	463.1	-463.1	0.0	0.0
4F	1	2	-1811.6	-1715.8	-47.9	489.9	-489.9	0.0	0.0
	2	3	-750.1	-771.3	10.6	211.3	-211.3	0.0	0.0
	3	4	-753.4	-753.4	0.0	209.3	-209.3	0.0	0.0
	4	5	-771.2	-750.1	-10.6	211.3	-211.3	0.0	0.0
	5	6	-1716.0	-1811.7	47.9	490.0	-490.0	0.0	0.0
3F	1	2	-1897.9	-1800.8	-48.5	513.7	-513.7	0.0	0.0
	2	3	-717.0	-742.4	12.7	202.7	-202.7	0.0	0.0
	3	4	-736.8	-736.8	0.0	204.7	-204.7	0.0	0.0
	4	5	-742.3	-717.0	-12.7	202.7	-202.7	0.0	0.0
	5	6	-1800.9	-1898.0	48.5	513.7	-513.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1747.9	-1675.5	-36.2	475.5	-475.5	0.0	0.0
	2	3	-618.7	-653.8	17.5	176.7	-176.7	0.0	0.0
	3	4	-670.0	-670.0	0.0	186.1	-186.1	0.0	0.0
	4	5	-653.8	-618.7	-17.5	176.7	-176.7	0.0	0.0
	5	6	-1675.5	-1748.0	36.2	475.5	-475.5	0.0	0.0
1F	1	2	-1447.6	-1043.4	-202.1	346.0	-346.0	0.0	0.0
	2	3	-724.3	-720.8	-1.8	200.7	-200.7	0.0	0.0
	3	4	-717.9	-717.9	-0.0	199.4	-199.4	0.0	0.0
	4	5	-720.8	-724.3	1.8	200.7	-200.7	0.0	0.0
	5	6	-1043.4	-1447.6	202.1	346.0	-346.0	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	107.6	86.9	-10.3	-48.6	48.6	-236.0	236.0
		2	65.8	58.9	-3.4	-31.2	31.2	-391.0	391.0
		3	8.8	8.5	-0.2	-4.3	4.3	-408.2	408.2
		4	-3.7	-3.7	-0.0	1.9	-1.9	-408.4	408.4

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	5	-60.4	-54.0	3.2	28.6	-28.6	-391.7	391.7
		6	-104.2	-83.9	10.1	47.0	-47.0	-236.0	236.0
13F	14F	1	68.3	70.7	1.2	-34.8	34.8	-472.8	472.8
		2	52.0	50.8	-0.6	-25.7	25.7	-732.6	732.6
		3	7.1	7.3	0.1	-3.6	3.6	-774.6	774.6
		4	-3.8	-3.8	0.0	1.9	-1.9	-775.6	775.6
		5	-48.4	-47.2	0.6	23.9	-23.9	-734.5	734.5
		6	-66.5	-68.6	-1.1	33.8	-33.8	-472.5	472.5
12F	13F	1	67.2	59.5	-3.8	-31.3	31.3	-703.0	703.0
		2	47.4	43.9	-1.7	-22.6	22.6	-1072.4	1072.4
		3	7.4	8.0	0.3	-3.8	3.8	-1135.3	1135.3
		4	-3.8	-4.3	-0.2	2.0	-2.0	-1137.1	1137.1
		5	-43.6	-40.3	1.7	20.7	-20.7	-1075.6	1075.6
		6	-65.0	-57.6	3.7	30.3	-30.3	-702.4	702.4
11F	12F	1	97.7	90.3	-3.7	-47.0	47.0	-940.7	940.7
		2	79.2	74.2	-2.5	-38.3	38.3	-1432.3	1432.3
		3	17.5	16.4	-0.6	-8.5	8.5	-1518.0	1518.0
		4	-9.6	-8.9	0.4	4.6	-4.6	-1519.9	1519.9
		5	-71.9	-67.3	2.3	34.8	-34.8	-1435.8	1435.8
		6	-94.3	-86.9	3.7	45.3	-45.3	-939.7	939.7
10F	11F	1	72.9	72.8	-0.0	-36.4	36.4	-1182.6	1182.6
		2	60.5	59.8	-0.3	-30.1	30.1	-1796.7	1796.7
		3	14.5	15.8	0.7	-7.6	7.6	-1904.4	1904.4
		4	-8.3	-8.8	-0.2	4.3	-4.3	-1905.8	1905.8
		5	-54.7	-53.3	0.7	27.0	-27.0	-1799.8	1799.8
		6	-70.3	-69.7	0.3	35.0	-35.0	-1181.2	1181.2
9F	10F	1	82.5	100.5	9.0	-45.5	45.5	-1422.0	1422.0
		2	67.5	82.9	7.7	-37.3	37.3	-2160.3	2160.3
		3	12.5	11.5	-0.5	-6.0	6.0	-2287.7	2287.7
		4	-8.1	-6.0	1.1	3.5	-3.5	-2288.8	2288.8
		5	-63.1	-76.9	-6.9	34.8	-34.8	-2163.5	2163.5
		6	-80.6	-96.3	-7.9	44.0	-44.0	-1420.2	1420.2
8F	9F	1	189.7	155.0	-17.3	-86.2	86.2	-1705.8	1705.8
		2	158.1	130.2	-14.0	-72.1	72.1	-2492.0	2492.0
		3	10.4	11.7	0.6	-5.5	5.5	-2675.5	2675.5
		4	-7.5	-7.9	-0.2	3.8	-3.8	-2676.0	2676.0
		5	-152.8	-125.0	13.9	69.5	-69.5	-2496.2	2496.2
		6	-186.2	-151.4	17.4	84.4	-84.4	-1702.9	1702.9
7F	8F	1	145.2	129.0	-8.1	-68.5	68.5	-1993.4	1993.4
		2	121.6	106.7	-7.4	-57.1	57.1	-2823.4	2823.4
		3	10.5	10.7	0.1	-5.3	5.3	-3063.0	3063.0
		4	-7.5	-7.2	0.1	3.7	-3.7	-3063.1	3063.1
		5	-117.0	-102.3	7.4	54.8	-54.8	-2828.2	2828.2
		6	-142.2	-125.9	8.2	67.0	-67.0	-1989.6	1989.6
6F	7F	1	134.4	116.7	-8.8	-62.8	62.8	-2270.4	2270.4
		2	107.9	92.8	-7.5	-50.2	50.2	-3161.4	3161.4
		3	8.9	9.2	0.1	-4.5	4.5	-3447.9	3447.9
		4	-6.3	-6.2	0.1	3.1	-3.1	-3447.6	3447.6
		5	-103.8	-88.9	7.4	48.2	-48.2	-3167.0	3167.0
		6	-131.8	-114.1	8.8	61.5	-61.5	-2265.9	2265.9
5F	6F	1	114.6	96.9	-8.8	-52.9	52.9	-2537.9	2537.9
		2	88.4	73.7	-7.3	-40.5	40.5	-3504.7	3504.7
		3	7.6	7.5	-0.0	-3.8	3.8	-3829.8	3829.8
		4	-5.1	-4.8	0.2	2.5	-2.5	-3829.3	3829.3
		5	-84.4	-70.0	7.2	38.6	-38.6	-3511.2	3511.2
		6	-111.9	-94.3	8.8	51.5	-51.5	-2532.7	2532.7
4F	5F	1	104.9	88.7	-8.1	-48.4	48.4	-2799.0	2799.0
		2	76.7	64.0	-6.3	-35.2	35.2	-3856.7	3856.7
		3	6.7	6.7	-0.0	-3.4	3.4	-4212.8	4212.8
		4	-4.2	-3.7	0.3	2.0	-2.0	-4212.3	4212.3
		5	-72.5	-59.9	6.3	33.1	-33.1	-3864.7	3864.7
		6	-102.0	-85.7	8.1	46.9	-46.9	-2793.1	2793.1
3F	4F	1	84.2	72.4	-5.9	-39.2	39.2	-3054.0	3054.0
		2	55.6	45.2	-5.2	-25.2	25.2	-4216.6	4216.6
		3	4.7	5.0	0.1	-2.4	2.4	-4596.1	4596.1

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	4	-3.3	-2.7	0.3	1.5	-1.5	-4595.8	4595.8
		5	-53.0	-42.1	5.4	23.8	-23.8	-4225.8	4225.8
		6	-82.6	-70.1	6.2	38.2	-38.2	-3047.3	3047.3
2F	3F	1	62.7	48.3	-7.2	-27.8	27.8	-3297.8	3297.8
		2	36.2	28.9	-3.7	-16.3	16.3	-4582.2	4582.2
		3	2.8	2.5	-0.2	-1.3	1.3	-4975.5	4975.5
		4	-2.1	-1.0	0.5	0.8	-0.8	-4975.5	4975.5
		5	-34.9	-27.0	3.9	15.5	-15.5	-4592.4	4592.4
		6	-62.0	-46.8	7.6	27.2	-27.2	-3290.8	3290.8
1F	2F	1	53.1	64.7	5.8	-26.5	26.5	-3532.3	3532.3
		2	10.5	1.1	-4.7	-2.6	2.6	-4954.0	4954.0
		3	1.6	3.1	0.7	-1.1	1.1	-5351.8	5351.8
		4	-1.6	-2.2	-0.3	0.9	-0.9	-5352.2	5352.2
		5	-10.3	-0.1	5.1	2.3	-2.3	-4965.1	4965.1
		6	-53.2	-64.0	-5.4	26.3	-26.3	-3525.1	3525.1

* A フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-128.0	-77.8	25.1	51.5	-51.5	26.9	-26.9
		2	-287.8	-230.3	28.7	129.5	-129.5	29.1	-29.1
		3	-351.4	-291.3	30.0	160.7	-160.7	-14.1	14.1
		4	-351.3	-291.3	30.0	160.6	-160.6	14.5	-14.5
		5	-287.8	-230.3	28.7	129.5	-129.5	-29.4	29.4
		6	-128.1	-77.9	25.1	51.5	-51.5	-26.9	26.9
13F	14F	1	-246.6	-197.9	24.4	111.1	-111.1	108.4	-108.4
		2	-414.6	-376.9	18.9	197.9	-197.9	47.8	-47.8
		3	-419.7	-398.3	10.7	204.5	-204.5	-21.7	21.7
		4	-419.7	-398.3	10.7	204.5	-204.5	22.4	-22.4
		5	-414.6	-376.9	18.9	197.9	-197.9	-48.3	48.3
		6	-246.7	-197.9	24.4	111.1	-111.1	-108.3	108.3
12F	13F	1	-286.2	-287.3	-0.5	141.6	-141.6	230.2	-230.2
		2	-492.3	-496.6	-2.1	244.2	-244.2	47.7	-47.7
		3	-492.4	-532.0	-19.8	252.9	-252.9	-28.6	28.6
		4	-492.4	-531.9	-19.8	252.9	-252.9	29.5	-29.5
		5	-492.3	-496.6	-2.1	244.2	-244.2	-48.5	48.5
		6	-286.3	-287.3	-0.5	141.6	-141.6	-230.1	230.1
11F	12F	1	-221.3	-220.0	0.6	110.3	-110.3	360.4	-360.4
		2	-644.0	-609.3	17.3	313.3	-313.3	110.3	-110.3
		3	-793.4	-741.2	26.1	383.7	-383.7	-45.2	45.2
		4	-793.3	-741.2	26.1	383.6	-383.6	46.2	-46.2
		5	-644.0	-609.3	17.3	313.3	-313.3	-111.1	111.1
		6	-221.3	-220.1	0.6	110.4	-110.4	-360.3	360.3
10F	11F	1	-331.1	-275.1	28.0	151.5	-151.5	508.0	-508.0
		2	-702.1	-697.4	2.3	349.9	-349.9	190.9	-190.9
		3	-820.9	-833.2	-6.2	413.5	-413.5	-57.3	57.3
		4	-820.8	-833.2	-6.2	413.5	-413.5	58.0	-58.0
		5	-702.2	-697.4	2.4	349.9	-349.9	-191.6	191.6
		6	-331.1	-275.1	28.0	151.6	-151.6	-507.9	507.9
9F	10F	1	-367.6	-585.1	-108.7	236.7	-236.7	679.4	-679.4
		2	-724.5	-870.6	-73.0	396.3	-396.3	261.8	-261.8
		3	-781.7	-850.8	-34.6	405.6	-405.6	-73.3	73.3
		4	-781.7	-850.8	-34.6	405.6	-405.6	73.8	-73.8
		5	-724.6	-870.7	-73.1	396.3	-396.3	-262.6	262.6
		6	-367.7	-585.1	-108.7	236.7	-236.7	-679.2	679.2
8F	9F	1	-698.1	-617.9	40.1	329.0	-329.0	1027.9	-1027.9
		2	-1038.5	-919.7	59.4	489.6	-489.6	140.1	-140.1
		3	-645.6	-710.9	-32.6	339.1	-339.1	-71.8	71.8
		4	-645.6	-710.9	-32.6	339.1	-339.1	72.0	-72.0
		5	-1038.7	-919.8	59.4	489.6	-489.6	-140.8	140.8
		6	-698.2	-618.0	40.1	329.1	-329.1	-1027.8	1027.8
7F	8F	1	-752.1	-664.5	43.8	354.2	-354.2	1403.9	-1403.9
		2	-1085.5	-967.6	58.9	513.3	-513.3	-3.1	3.1
		3	-740.7	-755.7	-7.5	374.1	-374.1	-76.6	76.6
		4	-740.7	-755.7	-7.5	374.1	-374.1	76.5	-76.5
		5	-1085.6	-967.7	58.9	513.3	-513.3	2.3	-2.3

* A フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	6	-752.3	-664.7	43.8	354.2	-354.2	-1403.8	1403.8
6F	7F	1	-818.1	-728.1	45.0	386.6	-386.6	1811.2	-1811.2
		2	-1163.2	-1040.7	61.3	551.0	-551.0	-169.8	169.8
		3	-747.8	-773.9	-13.0	380.4	-380.4	-79.0	79.0
		4	-747.8	-773.9	-13.0	380.4	-380.4	78.5	-78.5
		5	-1163.3	-1040.8	61.3	551.0	-551.0	168.9	-168.9
		6	-818.3	-728.2	45.0	386.6	-386.6	-1811.3	1811.3
5F	6F	1	-883.7	-805.6	39.1	422.3	-422.3	2254.7	-2254.7
		2	-1224.9	-1105.3	59.8	582.5	-582.5	-367.7	367.7
		3	-758.5	-794.8	-18.1	388.3	-388.3	-79.5	79.5
		4	-758.5	-794.7	-18.1	388.3	-388.3	78.7	-78.7
		5	-1225.0	-1105.3	59.8	582.6	-582.6	366.7	-366.7
		6	-883.8	-805.7	39.1	422.4	-422.4	-2254.8	2254.8
4F	5F	1	-913.8	-840.8	36.5	438.6	-438.6	2728.2	-2728.2
		2	-1272.9	-1155.5	58.7	607.1	-607.1	-600.3	600.3
		3	-742.9	-786.4	-21.7	382.3	-382.3	-78.4	78.4
		4	-742.9	-786.4	-21.7	382.3	-382.3	77.5	-77.5
		5	-1272.9	-1155.6	58.7	607.1	-607.1	599.0	-599.0
		6	-913.9	-840.8	36.5	438.7	-438.7	-2728.4	2728.4
3F	4F	1	-970.8	-901.7	34.5	468.1	-468.1	3227.7	-3227.7
		2	-1310.4	-1208.4	51.0	629.7	-629.7	-863.7	863.7
		3	-738.3	-796.7	-29.2	383.8	-383.8	-75.1	75.1
		4	-738.3	-796.7	-29.2	383.7	-383.7	74.0	-74.0
		5	-1310.4	-1208.4	51.0	629.7	-629.7	862.2	-862.2
		6	-970.9	-901.8	34.5	468.2	-468.2	-3227.9	3227.9
2F	3F	1	-996.1	-1021.5	-12.7	504.4	-504.4	3751.2	-3751.2
		2	-1309.4	-1281.1	14.2	647.6	-647.6	-1158.3	1158.3
		3	-682.5	-792.1	-54.8	368.6	-368.6	-67.4	67.4
		4	-682.5	-792.1	-54.8	368.6	-368.6	66.2	-66.2
		5	-1309.5	-1281.1	14.2	647.6	-647.6	1156.5	-1156.5
		6	-996.2	-1021.5	-12.7	504.4	-504.4	-3751.4	3751.4
1F	2F	1	-726.5	-1447.6	-360.6	488.6	-488.6	4235.2	-4235.2
		2	-1013.1	-1767.8	-377.3	624.9	-624.9	-1442.7	1442.7
		3	-531.7	-1438.7	-453.5	442.8	-442.8	-53.1	53.1
		4	-531.7	-1438.7	-453.5	442.8	-442.8	51.8	-51.8
		5	-1013.1	-1767.8	-377.3	624.9	-624.9	1440.7	-1440.7
		6	-726.5	-1447.6	-360.6	488.6	-488.6	-4235.5	4235.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	128.0	77.8	-25.1	-51.5	51.5	-26.9	26.9
		2	287.8	230.3	-28.7	-129.5	129.5	-29.1	29.1
		3	351.4	291.3	-30.0	-160.7	160.7	14.1	-14.1
		4	351.3	291.3	-30.0	-160.6	160.6	-14.5	14.5
		5	287.8	230.3	-28.7	-129.5	129.5	29.4	-29.4
		6	128.1	77.9	-25.1	-51.5	51.5	26.9	-26.9
13F	14F	1	246.6	197.9	-24.4	-111.1	111.1	-108.4	108.4
		2	414.6	376.9	-18.9	-197.9	197.9	-47.8	47.8
		3	419.7	398.3	-10.7	-204.5	204.5	21.7	-21.7
		4	419.7	398.3	-10.7	-204.5	204.5	-22.4	22.4
		5	414.6	376.9	-18.9	-197.9	197.9	48.3	-48.3
		6	246.7	197.9	-24.4	-111.1	111.1	108.3	-108.3
12F	13F	1	286.2	287.3	0.5	-141.6	141.6	-230.2	230.2
		2	492.3	496.6	2.1	-244.2	244.2	-47.7	47.7
		3	492.4	532.0	19.8	-252.9	252.9	28.6	-28.6
		4	492.4	531.9	19.8	-252.9	252.9	-29.5	29.5
		5	492.3	496.6	2.1	-244.2	244.2	48.5	-48.5
		6	286.3	287.3	0.5	-141.6	141.6	230.1	-230.1
11F	12F	1	221.3	220.0	-0.6	-110.3	110.3	-360.4	360.4
		2	644.0	609.3	-17.3	-313.3	313.3	-110.3	110.3
		3	793.4	741.2	-26.1	-383.7	383.7	45.2	-45.2
		4	793.3	741.2	-26.1	-383.6	383.6	-46.2	46.2
		5	644.0	609.3	-17.3	-313.3	313.3	111.1	-111.1
		6	221.3	220.1	-0.6	-110.4	110.4	360.3	-360.3
10F	11F	1	331.1	275.1	-28.0	-151.5	151.5	-508.0	508.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	2	702.1	697.4	-2.3	-349.9	349.9	-190.9	190.9
		3	820.9	833.2	6.2	-413.5	413.5	57.3	-57.3
		4	820.8	833.2	6.2	-413.5	413.5	-58.0	58.0
		5	702.2	697.4	-2.4	-349.9	349.9	191.6	-191.6
		6	331.1	275.1	-28.0	-151.6	151.6	507.9	-507.9
9F	10F	1	367.6	585.1	108.7	-236.7	236.7	-679.4	679.4
		2	724.5	870.6	73.0	-396.3	396.3	-261.8	261.8
		3	781.7	850.8	34.6	-405.6	405.6	73.3	-73.3
		4	781.7	850.8	34.6	-405.6	405.6	-73.8	73.8
		5	724.6	870.7	73.1	-396.3	396.3	262.6	-262.6
		6	367.7	585.1	108.7	-236.7	236.7	679.2	-679.2
8F	9F	1	698.1	617.9	-40.1	-329.0	329.0	-1027.9	1027.9
		2	1038.5	919.7	-59.4	-489.6	489.6	-140.1	140.1
		3	645.6	710.9	32.6	-339.1	339.1	71.8	-71.8
		4	645.6	710.9	32.6	-339.1	339.1	-72.0	72.0
		5	1038.7	919.8	-59.4	-489.6	489.6	140.8	-140.8
		6	698.2	618.0	-40.1	-329.1	329.1	1027.8	-1027.8
7F	8F	1	752.1	664.5	-43.8	-354.2	354.2	-1403.9	1403.9
		2	1085.5	967.6	-58.9	-513.3	513.3	3.1	-3.1
		3	740.7	755.7	7.5	-374.1	374.1	76.6	-76.6
		4	740.7	755.7	7.5	-374.1	374.1	-76.5	76.5
		5	1085.6	967.7	-58.9	-513.3	513.3	-2.3	2.3
		6	752.3	664.7	-43.8	-354.2	354.2	1403.8	-1403.8
6F	7F	1	818.1	728.1	-45.0	-386.6	386.6	-1811.2	1811.2
		2	1163.2	1040.7	-61.3	-551.0	551.0	169.8	-169.8
		3	747.8	773.9	13.0	-380.4	380.4	79.0	-79.0
		4	747.8	773.9	13.0	-380.4	380.4	-78.5	78.5
		5	1163.3	1040.8	-61.3	-551.0	551.0	-168.9	168.9
		6	818.3	728.2	-45.0	-386.6	386.6	1811.3	-1811.3
5F	6F	1	883.7	805.6	-39.1	-422.3	422.3	-2254.7	2254.7
		2	1224.9	1105.3	-59.8	-582.5	582.5	367.7	-367.7
		3	758.5	794.8	18.1	-388.3	388.3	79.5	-79.5
		4	758.5	794.7	18.1	-388.3	388.3	-78.7	78.7
		5	1225.0	1105.3	-59.8	-582.6	582.6	-366.7	366.7
		6	883.8	805.7	-39.1	-422.4	422.4	2254.8	-2254.8
4F	5F	1	913.8	840.8	-36.5	-438.6	438.6	-2728.2	2728.2
		2	1272.9	1155.5	-58.7	-607.1	607.1	600.3	-600.3
		3	742.9	786.4	21.7	-382.3	382.3	78.4	-78.4
		4	742.9	786.4	21.7	-382.3	382.3	-77.5	77.5
		5	1272.9	1155.6	-58.7	-607.1	607.1	-599.0	599.0
		6	913.9	840.8	-36.5	-438.7	438.7	2728.4	-2728.4
3F	4F	1	970.8	901.7	-34.5	-468.1	468.1	-3227.7	3227.7
		2	1310.4	1208.4	-51.0	-629.7	629.7	863.7	-863.7
		3	738.3	796.7	29.2	-383.8	383.8	75.1	-75.1
		4	738.3	796.7	29.2	-383.7	383.7	-74.0	74.0
		5	1310.4	1208.4	-51.0	-629.7	629.7	-862.2	862.2
		6	970.9	901.8	-34.5	-468.2	468.2	3227.9	-3227.9
2F	3F	1	996.1	1021.5	12.7	-504.4	504.4	-3751.2	3751.2
		2	1309.4	1281.1	-14.2	-647.6	647.6	1158.3	-1158.3
		3	682.5	792.1	54.8	-368.6	368.6	67.4	-67.4
		4	682.5	792.1	54.8	-368.6	368.6	-66.2	66.2
		5	1309.5	1281.1	-14.2	-647.6	647.6	-1156.5	1156.5
		6	996.2	1021.5	12.7	-504.4	504.4	3751.4	-3751.4
1F	2F	1	726.5	1447.6	360.6	-488.6	488.6	-4235.2	4235.2
		2	1013.1	1767.8	377.3	-624.9	624.9	1442.7	-1442.7
		3	531.7	1438.7	453.5	-442.8	442.8	53.1	-53.1
		4	531.7	1438.7	453.5	-442.8	442.8	-51.8	51.8
		5	1013.1	1767.8	377.3	-624.9	624.9	-1440.7	1440.7
		6	726.5	1447.6	360.6	-488.6	488.6	4235.5	-4235.5

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	1	2	-159.0	-9.5	68.2	101.5	54.7	0.0	0.0
	2	3	-85.2	73.7	61.5	78.6	75.3	0.0	0.0
	3	4	-79.3	97.8	52.4	74.4	79.5	0.0	0.0
	4	5	-76.7	89.7	57.8	75.1	78.8	0.0	0.0
	5	6	-0.9	150.3	67.5	57.3	98.8	0.0	0.0
14F	1	2	-227.7	-79.8	43.4	106.5	21.1	0.0	0.0
	2	3	-82.5	49.4	49.3	67.3	58.1	0.0	0.0
	3	4	-60.3	85.0	42.6	59.2	66.1	0.0	0.0
	4	5	-49.1	87.4	47.0	57.4	68.0	0.0	0.0
	5	6	65.4	214.0	43.0	25.0	102.6	0.0	0.0
13F	1	2	-200.5	-61.4	47.8	100.2	27.4	0.0	0.0
	2	3	-82.6	49.9	49.0	67.2	58.1	0.0	0.0
	3	4	-61.1	84.1	42.6	59.5	65.9	0.0	0.0
	4	5	-50.3	87.1	46.5	57.6	67.8	0.0	0.0
	5	6	48.0	187.9	47.3	31.0	96.6	0.0	0.0
12F	1	2	-229.0	-80.3	43.0	106.8	20.8	0.0	0.0
	2	3	-100.0	33.2	50.7	73.1	54.5	0.0	0.0
	3	4	-54.3	89.3	45.5	58.9	68.7	0.0	0.0
	4	5	-34.0	105.5	47.6	53.9	73.7	0.0	0.0
	5	6	64.9	214.3	42.6	25.0	102.6	0.0	0.0
11F	1	2	-238.4	-86.9	41.6	109.0	18.6	0.0	0.0
	2	3	-110.8	28.2	47.8	75.3	52.3	0.0	0.0
	3	4	-54.8	92.0	43.9	58.6	69.0	0.0	0.0
	4	5	-26.8	116.6	45.7	51.3	76.3	0.0	0.0
	5	6	71.2	223.1	41.4	22.9	104.7	0.0	0.0
10F	1	2	-226.2	-75.1	41.8	105.7	22.0	0.0	0.0
	2	3	-111.3	30.6	46.4	75.0	52.6	0.0	0.0
	3	4	-55.6	90.3	44.4	59.0	68.6	0.0	0.0
	4	5	-29.5	116.5	44.3	51.7	75.9	0.0	0.0
	5	6	60.7	212.3	41.5	25.9	101.7	0.0	0.0
9F	1	2	-408.7	-254.7	52.3	162.6	-21.7	0.0	0.0
	2	3	-89.9	40.8	52.0	70.6	57.0	0.0	0.0
	3	4	-57.3	92.3	42.5	58.9	68.7	0.0	0.0
	4	5	-36.7	98.6	49.7	55.2	72.4	0.0	0.0
	5	6	227.7	383.5	51.4	-14.4	155.3	0.0	0.0
8F	1	2	-424.1	-263.6	49.0	166.0	-25.1	0.0	0.0
	2	3	-97.9	40.1	48.3	71.8	55.8	0.0	0.0
	3	4	-57.8	91.9	42.5	59.1	68.5	0.0	0.0
	4	5	-35.2	106.2	46.6	53.9	73.7	0.0	0.0
	5	6	237.9	399.6	48.4	-18.1	159.0	0.0	0.0
7F	1	2	-372.5	-214.0	50.0	151.9	-11.0	0.0	0.0
	2	3	-95.2	44.2	47.6	70.9	56.7	0.0	0.0
	3	4	-60.1	90.2	42.1	59.6	68.0	0.0	0.0
	4	5	-40.1	102.4	46.1	55.1	72.5	0.0	0.0
	5	6	191.7	351.4	49.4	-5.0	145.9	0.0	0.0
6F	1	2	-327.1	-168.9	50.2	139.3	1.6	0.0	0.0
	2	3	-92.7	49.1	46.4	69.9	57.7	0.0	0.0
	3	4	-62.5	88.4	41.9	60.2	67.4	0.0	0.0
	4	5	-45.6	98.9	45.1	56.4	71.2	0.0	0.0
	5	6	150.1	309.3	49.7	6.6	134.3	0.0	0.0
5F	1	2	-285.6	-126.8	49.9	127.7	13.2	0.0	0.0
	2	3	-90.9	54.0	44.9	68.9	58.7	0.0	0.0
	3	4	-65.1	86.7	41.4	60.8	66.8	0.0	0.0
	4	5	-51.0	96.0	43.8	57.6	70.1	0.0	0.0
	5	6	111.4	271.0	49.5	17.3	123.6	0.0	0.0
4F	1	2	-245.4	-85.8	49.5	116.5	24.4	0.0	0.0
	2	3	-88.5	58.8	43.7	67.9	59.7	0.0	0.0
	3	4	-67.6	85.0	41.0	61.4	66.2	0.0	0.0
	4	5	-56.3	92.5	42.9	58.8	68.8	0.0	0.0
	5	6	73.5	233.6	49.2	27.8	113.1	0.0	0.0
3F	1	2	-192.7	-35.2	50.5	102.1	38.8	0.0	0.0
	2	3	-85.3	64.4	42.5	66.7	60.9	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	3	4	-70.5	82.7	40.7	62.1	65.5	0.0	0.0
	4	5	-62.7	88.0	41.9	60.3	67.3	0.0	0.0
	5	6	26.3	184.2	50.3	41.2	99.7	0.0	0.0
2F	1	2	-142.2	20.9	47.7	87.3	53.6	0.0	0.0
	2	3	-81.1	70.5	41.5	65.3	62.3	0.0	0.0
	3	4	-73.8	80.4	40.2	62.9	64.7	0.0	0.0
	4	5	-69.7	82.5	41.2	62.0	65.6	0.0	0.0
	5	6	-25.9	137.4	47.6	55.0	85.9	0.0	0.0
1F	1	2	-80.9	309.7	222.8	168.5	232.1	0.0	0.0
	2	3	-313.9	259.4	131.4	207.9	192.7	0.0	0.0
	3	4	-262.1	263.4	155.4	200.1	200.5	0.0	0.0
	4	5	-258.6	314.0	131.8	192.6	208.0	0.0	0.0
	5	6	-310.2	80.3	222.9	232.2	168.4	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	126.9	55.8	35.6	-25.4	25.4	0.0	0.0
	2	3	231.4	194.4	18.5	-59.1	59.1	0.0	0.0
	3	4	161.0	159.6	0.7	-44.5	44.5	0.0	0.0
	4	5	199.3	237.1	-18.9	-60.6	60.6	0.0	0.0
	5	6	51.7	124.8	-36.6	-24.5	24.5	0.0	0.0
14F	1	2	329.7	263.1	33.3	-82.3	82.3	0.0	0.0
	2	3	391.5	373.7	8.9	-106.3	106.3	0.0	0.0
	3	4	357.2	356.5	0.4	-99.1	99.1	0.0	0.0
	4	5	379.9	398.1	-9.1	-108.1	108.1	0.0	0.0
	5	6	259.1	326.8	-33.8	-81.4	81.4	0.0	0.0
13F	1	2	487.7	400.4	43.6	-123.4	123.4	0.0	0.0
	2	3	476.3	462.9	6.7	-130.5	130.5	0.0	0.0
	3	4	447.5	446.8	0.4	-124.2	124.2	0.0	0.0
	4	5	468.7	482.6	-6.9	-132.1	132.1	0.0	0.0
	5	6	396.7	485.1	-44.2	-122.5	122.5	0.0	0.0
12F	1	2	532.1	437.6	47.3	-134.7	134.7	0.0	0.0
	2	3	749.3	714.2	17.6	-203.3	203.3	0.0	0.0
	3	4	671.4	670.3	0.5	-186.3	186.3	0.0	0.0
	4	5	722.6	758.2	-17.8	-205.7	205.7	0.0	0.0
	5	6	433.3	529.0	-47.8	-133.7	133.7	0.0	0.0
11F	1	2	594.0	526.2	33.9	-155.6	155.6	0.0	0.0
	2	3	877.2	855.1	11.0	-240.6	240.6	0.0	0.0
	3	4	819.0	818.3	0.4	-227.4	227.4	0.0	0.0
	4	5	863.9	886.2	-11.2	-243.1	243.1	0.0	0.0
	5	6	522.5	591.0	-34.3	-154.7	154.7	0.0	0.0
10F	1	2	699.8	606.5	46.6	-181.4	181.4	0.0	0.0
	2	3	929.6	899.7	15.0	-254.1	254.1	0.0	0.0
	3	4	847.5	846.8	0.4	-235.3	235.3	0.0	0.0
	4	5	907.6	937.7	-15.1	-256.3	256.3	0.0	0.0
	5	6	602.8	696.9	-47.0	-180.5	180.5	0.0	0.0
9F	1	2	1434.7	1296.6	69.1	-379.4	379.4	0.0	0.0
	2	3	831.3	850.2	-9.5	-233.5	233.5	0.0	0.0
	3	4	832.0	831.5	0.3	-231.0	231.0	0.0	0.0
	4	5	858.2	839.8	9.2	-235.8	235.8	0.0	0.0
	5	6	1289.2	1428.9	-69.8	-377.5	377.5	0.0	0.0
8F	1	2	1578.9	1444.8	67.0	-420.0	420.0	0.0	0.0
	2	3	855.0	858.4	-1.7	-238.0	238.0	0.0	0.0
	3	4	818.2	817.7	0.2	-227.2	227.2	0.0	0.0
	4	5	865.8	862.7	1.5	-240.1	240.1	0.0	0.0
	5	6	1437.6	1572.8	-67.6	-418.1	418.1	0.0	0.0
7F	1	2	1709.4	1570.0	69.7	-455.5	455.5	0.0	0.0
	2	3	878.8	890.1	-5.7	-245.7	245.7	0.0	0.0
	3	4	852.4	852.0	0.2	-236.7	236.7	0.0	0.0
	4	5	896.5	885.6	5.5	-247.5	247.5	0.0	0.0
	5	6	1563.6	1704.1	-70.2	-453.9	453.9	0.0	0.0
6F	1	2	1856.6	1712.8	71.9	-495.8	495.8	0.0	0.0
	2	3	891.4	908.1	-8.4	-249.9	249.9	0.0	0.0
	3	4	873.7	873.3	0.2	-242.6	242.6	0.0	0.0
	4	5	913.6	897.2	8.2	-251.5	251.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	5	6	1707.3	1852.1	-72.4	-494.4	494.4	0.0	0.0
5F	1	2	1957.6	1826.4	65.6	-525.5	525.5	0.0	0.0
	2	3	882.2	903.7	-10.7	-248.0	248.0	0.0	0.0
	3	4	875.5	875.3	0.1	-243.2	243.2	0.0	0.0
	4	5	908.2	887.0	10.6	-249.3	249.3	0.0	0.0
	5	6	1821.8	1953.7	-66.0	-524.4	524.4	0.0	0.0
4F	1	2	2050.0	1930.3	59.9	-552.8	552.8	0.0	0.0
	2	3	864.1	889.0	-12.5	-243.5	243.5	0.0	0.0
	3	4	869.1	868.9	0.1	-241.4	241.4	0.0	0.0
	4	5	892.6	867.8	12.4	-244.5	244.5	0.0	0.0
	5	6	1926.6	2046.9	-60.1	-551.9	551.9	0.0	0.0
3F	1	2	2156.6	2035.4	60.6	-582.2	582.2	0.0	0.0
	2	3	829.3	859.7	-15.2	-234.6	234.6	0.0	0.0
	3	4	854.1	854.0	0.1	-237.2	237.2	0.0	0.0
	4	5	862.2	831.9	15.2	-235.3	235.3	0.0	0.0
	5	6	2032.9	2154.4	-60.8	-581.6	581.6	0.0	0.0
2F	1	2	1981.2	1887.0	47.1	-537.2	537.2	0.0	0.0
	2	3	712.4	754.6	-21.1	-203.7	203.7	0.0	0.0
	3	4	774.0	773.9	0.0	-215.0	215.0	0.0	0.0
	4	5	755.9	713.8	21.1	-204.1	204.1	0.0	0.0
	5	6	1885.6	1980.0	-47.2	-536.9	536.9	0.0	0.0
1F	1	2	1604.0	1146.9	228.5	-382.1	382.1	0.0	0.0
	2	3	797.0	792.1	2.5	-220.7	220.7	0.0	0.0
	3	4	788.4	788.5	-0.0	-219.0	219.0	0.0	0.0
	4	5	792.3	797.1	-2.4	-220.7	220.7	0.0	0.0
	5	6	1146.8	1603.7	-228.5	-382.0	382.0	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-126.9	-55.8	-35.6	25.4	-25.4	0.0	0.0
	2	3	-231.4	-194.4	-18.5	59.1	-59.1	0.0	0.0
	3	4	-161.0	-159.6	-0.7	44.5	-44.5	0.0	0.0
	4	5	-199.3	-237.1	18.9	60.6	-60.6	0.0	0.0
	5	6	-51.7	-124.8	36.6	24.5	-24.5	0.0	0.0
14F	1	2	-329.7	-263.1	-33.3	82.3	-82.3	0.0	0.0
	2	3	-391.5	-373.7	-8.9	106.3	-106.3	0.0	0.0
	3	4	-357.2	-356.5	-0.4	99.1	-99.1	0.0	0.0
	4	5	-379.9	-398.1	9.1	108.1	-108.1	0.0	0.0
	5	6	-259.1	-326.8	33.8	81.4	-81.4	0.0	0.0
13F	1	2	-487.7	-400.4	-43.6	123.4	-123.4	0.0	0.0
	2	3	-476.3	-462.9	-6.7	130.5	-130.5	0.0	0.0
	3	4	-447.5	-446.8	-0.4	124.2	-124.2	0.0	0.0
	4	5	-468.7	-482.6	6.9	132.1	-132.1	0.0	0.0
	5	6	-396.7	-485.1	44.2	122.5	-122.5	0.0	0.0
12F	1	2	-532.1	-437.6	-47.3	134.7	-134.7	0.0	0.0
	2	3	-749.3	-714.2	-17.6	203.3	-203.3	0.0	0.0
	3	4	-671.4	-670.3	-0.5	186.3	-186.3	0.0	0.0
	4	5	-722.6	-758.2	17.8	205.7	-205.7	0.0	0.0
	5	6	-433.3	-529.0	47.8	133.7	-133.7	0.0	0.0
11F	1	2	-594.0	-526.2	-33.9	155.6	-155.6	0.0	0.0
	2	3	-877.2	-855.1	-11.0	240.6	-240.6	0.0	0.0
	3	4	-819.0	-818.3	-0.4	227.4	-227.4	0.0	0.0
	4	5	-863.9	-886.2	11.2	243.1	-243.1	0.0	0.0
	5	6	-522.5	-591.0	34.3	154.7	-154.7	0.0	0.0
10F	1	2	-699.8	-606.5	-46.6	181.4	-181.4	0.0	0.0
	2	3	-929.6	-899.7	-15.0	254.1	-254.1	0.0	0.0
	3	4	-847.5	-846.8	-0.4	235.3	-235.3	0.0	0.0
	4	5	-907.6	-937.7	15.1	256.3	-256.3	0.0	0.0
	5	6	-602.8	-696.9	47.0	180.5	-180.5	0.0	0.0
9F	1	2	-1434.7	-1296.6	-69.1	379.4	-379.4	0.0	0.0
	2	3	-831.3	-850.2	9.5	233.5	-233.5	0.0	0.0
	3	4	-832.0	-831.5	-0.3	231.0	-231.0	0.0	0.0
	4	5	-858.2	-839.8	-9.2	235.8	-235.8	0.0	0.0
	5	6	-1289.2	-1428.9	69.8	377.5	-377.5	0.0	0.0
8F	1	2	-1578.9	-1444.8	-67.0	420.0	-420.0	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	2	3	-855.0	-858.4	1.7	238.0	-238.0	0.0	0.0
	3	4	-818.2	-817.7	-0.2	227.2	-227.2	0.0	0.0
	4	5	-865.8	-862.7	-1.5	240.1	-240.1	0.0	0.0
	5	6	-1437.6	-1572.8	67.6	418.1	-418.1	0.0	0.0
7F	1	2	-1709.4	-1570.0	-69.7	455.5	-455.5	0.0	0.0
	2	3	-878.8	-890.1	5.7	245.7	-245.7	0.0	0.0
	3	4	-852.4	-852.0	-0.2	236.7	-236.7	0.0	0.0
	4	5	-896.5	-885.6	-5.5	247.5	-247.5	0.0	0.0
	5	6	-1563.6	-1704.1	70.2	453.9	-453.9	0.0	0.0
6F	1	2	-1856.6	-1712.8	-71.9	495.8	-495.8	0.0	0.0
	2	3	-891.4	-908.1	8.4	249.9	-249.9	0.0	0.0
	3	4	-873.7	-873.3	-0.2	242.6	-242.6	0.0	0.0
	4	5	-913.6	-897.2	-8.2	251.5	-251.5	0.0	0.0
	5	6	-1707.3	-1852.1	72.4	494.4	-494.4	0.0	0.0
5F	1	2	-1957.6	-1826.4	-65.6	525.5	-525.5	0.0	0.0
	2	3	-882.2	-903.7	10.7	248.0	-248.0	0.0	0.0
	3	4	-875.5	-875.3	-0.1	243.2	-243.2	0.0	0.0
	4	5	-908.2	-887.0	-10.6	249.3	-249.3	0.0	0.0
	5	6	-1821.8	-1953.7	66.0	524.4	-524.4	0.0	0.0
4F	1	2	-2050.0	-1930.3	-59.9	552.8	-552.8	0.0	0.0
	2	3	-864.1	-889.0	12.5	243.5	-243.5	0.0	0.0
	3	4	-869.1	-868.9	-0.1	241.4	-241.4	0.0	0.0
	4	5	-892.6	-867.8	-12.4	244.5	-244.5	0.0	0.0
	5	6	-1926.6	-2046.9	60.1	551.9	-551.9	0.0	0.0
3F	1	2	-2156.6	-2035.4	-60.6	582.2	-582.2	0.0	0.0
	2	3	-829.3	-859.7	15.2	234.6	-234.6	0.0	0.0
	3	4	-854.1	-854.0	-0.1	237.2	-237.2	0.0	0.0
	4	5	-862.2	-831.9	-15.2	235.3	-235.3	0.0	0.0
	5	6	-2032.9	-2154.4	60.8	581.6	-581.6	0.0	0.0
2F	1	2	-1981.2	-1887.0	-47.1	537.2	-537.2	0.0	0.0
	2	3	-712.4	-754.6	21.1	203.7	-203.7	0.0	0.0
	3	4	-774.0	-773.9	-0.0	215.0	-215.0	0.0	0.0
	4	5	-755.9	-713.8	-21.1	204.1	-204.1	0.0	0.0
	5	6	-1885.6	-1980.0	47.2	536.9	-536.9	0.0	0.0
1F	1	2	-1604.0	-1146.9	-228.5	382.1	-382.1	0.0	0.0
	2	3	-797.0	-792.1	-2.5	220.7	-220.7	0.0	0.0
	3	4	-788.4	-788.5	0.0	219.0	-219.0	0.0	0.0
	4	5	-792.3	-797.1	2.4	220.7	-220.7	0.0	0.0
	5	6	-1146.8	-1603.7	228.5	382.0	-382.0	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	159.0	127.8	-15.6	-71.7	71.7	-369.9	369.9
		2	94.7	85.5	-4.6	-45.0	45.0	-637.4	637.4
		3	5.6	5.6	-0.0	-2.8	2.8	-651.9	651.9
		4	-21.1	-19.5	0.8	10.2	-10.2	-651.2	651.2
		5	-88.9	-80.5	4.2	42.3	-42.3	-632.5	632.5
		6	-150.3	-120.5	14.9	67.7	-67.7	-366.9	366.9
13F	14F	1	99.9	102.9	1.5	-50.7	50.7	-668.3	668.3
		2	76.8	74.7	-1.1	-37.9	37.9	-1080.6	1080.6
		3	5.3	5.4	0.0	-2.7	2.7	-1142.5	1142.5
		4	-16.4	-17.1	-0.4	8.4	-8.4	-1123.1	1123.1
		5	-72.3	-70.2	1.0	35.6	-35.6	-1053.6	1053.6
		6	-93.5	-96.6	-1.5	47.5	-47.5	-661.1	661.1
12F	13F	1	97.6	86.6	-5.5	-45.5	45.5	-971.9	971.9
		2	69.3	64.3	-2.5	-33.0	33.0	-1550.4	1550.4
		3	5.8	6.5	0.3	-3.0	3.0	-1654.2	1654.2
		4	-16.8	-17.7	-0.5	8.5	-8.5	-1616.1	1616.1
		5	-64.9	-60.5	2.2	31.0	-31.0	-1501.2	1501.2
		6	-91.4	-81.0	5.2	42.6	-42.6	-960.7	960.7
11F	12F	1	142.4	131.4	-5.5	-68.5	68.5	-1278.3	1278.3
		2	115.9	108.6	-3.7	-56.1	56.1	-2008.2	2008.2
		3	14.6	13.7	-0.5	-7.1	7.1	-2148.7	2148.7
		4	-37.6	-34.9	1.4	18.1	-18.1	-2095.1	2095.1
		5	-109.9	-103.1	3.4	53.3	-53.3	-1937.0	1937.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	6	-133.3	-123.1	5.1	64.1	-64.1	-1262.6	1262.6
10F	11F	1	107.0	107.0	0.0	-53.5	53.5	-1587.1	1587.1
		2	89.1	88.1	-0.5	-44.3	44.3	-2466.3	2466.3
		3	12.8	14.1	0.6	-6.7	6.7	-2640.4	2640.4
		4	-30.3	-32.0	-0.8	15.6	-15.6	-2572.1	2572.1
		5	-84.6	-83.5	0.6	42.0	-42.0	-2374.2	2374.2
		6	-100.1	-100.0	0.0	50.0	-50.0	-1566.8	1566.8
9F	10F	1	119.3	142.1	11.4	-64.9	64.9	-1896.2	1896.2
		2	98.3	118.6	10.1	-53.9	53.9	-2934.8	2934.8
		3	10.8	9.1	-0.9	-4.9	4.9	-3140.5	3140.5
		4	-28.7	-25.9	1.4	13.6	-13.6	-3057.0	3057.0
		5	-93.8	-111.3	-8.8	50.9	-50.9	-2821.6	2821.6
		6	-112.3	-132.2	-10.0	60.7	-60.7	-1871.7	1871.7
8F	9F	1	266.6	218.1	-24.2	-121.2	121.2	-2263.1	2263.1
		2	226.0	186.1	-19.9	-103.0	103.0	-3357.0	3357.0
		3	7.4	8.8	0.7	-4.1	4.1	-3646.9	3646.9
		4	-29.7	-30.4	-0.3	15.0	-15.0	-3547.8	3547.8
		5	-215.1	-177.3	18.9	98.1	-98.1	-3227.5	3227.5
		6	-251.3	-205.7	22.8	114.2	-114.2	-2231.3	2231.3
7F	8F	1	205.9	182.2	-11.9	-97.0	97.0	-2636.2	2636.2
		2	175.4	153.3	-11.0	-82.2	82.2	-3781.4	3781.4
		3	8.9	8.5	-0.2	-4.4	4.4	-4156.4	4156.4
		4	-26.3	-27.0	-0.3	13.3	-13.3	-4042.0	4042.0
		5	-166.7	-146.2	10.3	78.2	-78.2	-3635.9	3635.9
		6	-193.9	-172.0	10.9	91.5	-91.5	-2597.3	2597.3
6F	7F	1	190.3	164.9	-12.7	-88.8	88.8	-2998.8	2998.8
		2	155.9	133.7	-11.1	-72.4	72.4	-4226.0	4226.0
		3	7.4	7.3	-0.1	-3.7	3.7	-4675.3	4675.3
		4	-23.1	-23.6	-0.2	11.7	-11.7	-4545.0	4545.0
		5	-148.0	-127.4	10.3	68.9	-68.9	-4063.8	4063.8
		6	-179.3	-155.9	11.7	83.8	-83.8	-2953.8	2953.8
5F	6F	1	162.2	136.8	-12.7	-74.7	74.7	-3352.7	3352.7
		2	127.8	106.3	-10.8	-58.5	58.5	-4689.8	4689.8
		3	6.2	5.7	-0.2	-3.0	3.0	-5204.3	5204.3
		4	-19.3	-19.0	0.2	9.6	-9.6	-5057.5	5057.5
		5	-121.6	-101.6	10.0	55.8	-55.8	-4510.3	4510.3
		6	-153.4	-130.0	11.7	70.9	-70.9	-3302.7	3302.7
4F	5F	1	148.8	125.3	-11.7	-68.5	68.5	-3700.2	3700.2
		2	111.4	92.3	-9.6	-50.9	50.9	-5169.5	5169.5
		3	5.4	4.8	-0.3	-2.6	2.6	-5741.1	5741.1
		4	-16.7	-16.4	0.2	8.3	-8.3	-5575.0	5575.0
		5	-105.7	-88.3	8.7	48.5	-48.5	-4969.6	4969.6
		6	-140.9	-119.5	10.7	65.1	-65.1	-3646.2	3646.2
3F	4F	1	120.1	101.9	-9.1	-55.5	55.5	-4041.1	4041.1
		2	82.1	66.0	-8.0	-37.0	37.0	-5666.1	5666.1
		3	4.0	3.5	-0.3	-1.9	1.9	-6286.4	6286.4
		4	-12.3	-12.1	0.1	6.1	-6.1	-6101.2	6101.2
		5	-77.6	-63.2	7.2	35.2	-35.2	-5446.3	5446.3
		6	-114.1	-97.8	8.2	53.0	-53.0	-3983.8	3983.8
2F	3F	1	90.8	70.3	-10.3	-40.3	40.3	-4371.9	4371.9
		2	54.5	42.2	-6.2	-24.2	24.2	-6185.7	6185.7
		3	2.6	1.4	-0.6	-1.0	1.0	-6844.3	6844.3
		4	-7.8	-6.9	0.5	3.7	-3.7	-6640.5	6640.5
		5	-51.1	-40.4	5.4	22.9	-22.9	-5946.7	5946.7
		6	-86.4	-67.7	9.3	38.5	-38.5	-4312.3	4312.3
1F	2F	1	71.9	80.9	4.5	-34.3	34.3	-4693.1	4693.1
		2	18.0	4.2	-6.9	-5.0	5.0	-6728.7	6728.7
		3	1.9	2.7	0.4	-1.0	1.0	-7415.3	7415.3
		4	-3.9	-4.8	-0.5	1.9	-1.9	-7193.0	7193.0
		5	-16.1	-3.9	6.1	4.5	-4.5	-6470.9	6470.9
		6	-69.6	-80.3	-5.3	33.7	-33.7	-4632.2	4632.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-126.9	-79.0	23.9	51.5	-51.5	14.7	-14.7

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	2	-287.1	-233.4	26.9	130.1	-130.1	43.4	-43.4
		3	-355.3	-299.4	28.0	163.7	-163.7	-13.6	13.6
		4	-358.9	-302.5	28.2	165.3	-165.3	10.1	-10.1
		5	-288.8	-234.8	27.0	130.9	-130.9	-41.1	41.1
		6	-124.8	-77.3	23.7	50.5	-50.5	-13.8	13.8
13F	14F	1	-250.7	-205.8	22.5	114.1	-114.1	82.9	-82.9
		2	-421.2	-386.3	17.5	201.9	-201.9	79.6	-79.6
		3	-431.6	-414.0	8.8	211.4	-211.4	-19.5	19.5
		4	-434.0	-416.5	8.7	212.6	-212.6	11.4	-11.4
		5	-422.4	-387.4	17.5	202.5	-202.5	-73.8	73.8
		6	-249.5	-204.5	22.5	113.5	-113.5	-81.0	81.0
12F	13F	1	-281.9	-277.3	2.3	138.1	-138.1	191.4	-191.4
		2	-490.5	-491.0	-0.2	242.4	-242.4	98.3	-98.3
		3	-496.5	-531.3	-17.4	253.8	-253.8	-24.9	24.9
		4	-498.9	-533.8	-17.4	255.0	-255.0	12.2	-12.2
		5	-491.9	-492.5	-0.3	243.0	-243.0	-89.1	89.1
		6	-280.6	-276.1	2.2	137.5	-137.5	-188.4	188.4
11F	12F	1	-254.8	-243.4	5.7	124.6	-124.6	311.8	-311.8
		2	-695.9	-654.7	20.6	337.7	-337.7	180.8	-180.8
		3	-854.3	-796.7	28.8	412.7	-412.7	-40.5	40.5
		4	-859.2	-801.1	29.0	415.1	-415.1	23.6	-23.6
		5	-699.1	-657.6	20.7	339.2	-339.2	-168.5	168.5
		6	-252.9	-241.7	5.6	123.6	-123.6	-307.9	307.9
10F	11F	1	-350.6	-290.1	30.3	160.2	-160.2	455.6	-455.6
		2	-748.6	-742.1	3.2	372.7	-372.7	280.4	-280.4
		3	-877.3	-887.8	-5.2	441.3	-441.3	-52.2	52.2
		4	-881.0	-891.5	-5.3	443.1	-443.1	31.6	-31.6
		5	-751.1	-744.8	3.1	374.0	-374.0	-265.0	265.0
		6	-349.3	-288.8	30.3	159.5	-159.5	-450.7	450.7
9F	10F	1	-409.7	-615.4	-102.8	254.7	-254.7	625.6	-625.6
		2	-794.0	-926.2	-66.1	427.4	-427.4	367.5	-367.5
		3	-859.4	-914.3	-27.4	440.7	-440.7	-70.0	70.0
		4	-862.9	-917.7	-27.4	442.4	-442.4	45.6	-45.6
		5	-795.7	-927.2	-65.7	428.0	-428.0	-348.7	348.7
		6	-408.1	-613.4	-102.6	253.8	-253.8	-619.7	619.7
8F	9F	1	-819.4	-711.4	54.0	382.7	-382.7	995.7	-995.7
		2	-1201.7	-1052.4	74.7	563.5	-563.5	235.2	-235.2
		3	-768.0	-822.3	-27.1	397.6	-397.6	-72.5	72.5
		4	-771.9	-826.1	-27.1	399.5	-399.5	44.6	-44.6
		5	-1201.9	-1052.6	74.6	563.6	-563.6	-213.7	213.7
		6	-815.5	-708.2	53.6	380.9	-380.9	-988.1	988.1
7F	8F	1	-867.5	-764.8	51.4	408.1	-408.1	1408.7	-1408.7
		2	-1247.4	-1110.2	68.6	589.4	-589.4	66.2	-66.2
		3	-854.3	-872.9	-9.3	431.8	-431.8	-83.7	83.7
		4	-857.4	-876.1	-9.4	433.4	-433.4	52.5	-52.5
		5	-1247.8	-1110.4	68.7	589.5	-589.5	-41.8	41.8
		6	-864.6	-762.2	51.2	406.7	-406.7	-1399.3	1399.3
6F	7F	1	-944.6	-839.5	52.5	446.0	-446.0	1858.4	-1858.4
		2	-1338.6	-1196.9	70.8	633.9	-633.9	-131.4	131.4
		3	-869.6	-899.7	-15.1	442.3	-442.3	-93.5	93.5
		4	-872.4	-902.6	-15.1	443.7	-443.7	59.1	-59.1
		5	-1338.8	-1197.1	70.8	634.0	-634.0	158.8	-158.8
		6	-941.9	-837.2	52.4	444.8	-444.8	-1847.6	1847.6
5F	6F	1	-1017.1	-931.3	42.9	487.1	-487.1	2350.1	-2350.1
		2	-1407.3	-1273.4	66.9	670.2	-670.2	-366.1	366.1
		3	-882.1	-929.0	-23.5	452.8	-452.8	-101.8	101.8
		4	-884.4	-931.3	-23.4	453.9	-453.9	64.6	-64.6
		5	-1407.4	-1273.5	67.0	670.2	-670.2	396.5	-396.5
		6	-1014.9	-929.4	42.7	486.1	-486.1	-2338.0	2338.0
4F	5F	1	-1026.3	-946.7	39.8	493.2	-493.2	2872.8	-2872.8
		2	-1435.2	-1305.0	65.1	685.0	-685.0	-621.4	621.4
		3	-850.1	-903.2	-26.5	438.3	-438.3	-105.8	105.8
		4	-852.1	-905.1	-26.5	439.3	-439.3	64.1	-64.1
		5	-1435.2	-1305.0	65.1	685.1	-685.1	656.5	-656.5
		6	-1024.3	-945.0	39.7	492.3	-492.3	-2859.6	2859.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	1	-1103.4	-1020.1	41.6	530.9	-530.9	3424.2	-3424.2
		2	-1489.4	-1368.5	60.5	714.5	-714.5	-909.6	909.6
		3	-854.8	-916.5	-30.8	442.8	-442.8	-106.8	106.8
		4	-856.3	-917.9	-30.8	443.5	-443.5	61.1	-61.1
		5	-1489.4	-1368.5	60.5	714.5	-714.5	949.3	-949.3
		6	-1101.9	-1018.9	41.5	530.2	-530.2	-3410.2	3410.2
2F	3F	1	-1136.5	-1156.7	-10.1	573.3	-573.3	4008.4	-4008.4
		2	-1496.2	-1458.2	19.0	738.6	-738.6	-1241.5	1241.5
		3	-797.4	-920.0	-61.3	429.4	-429.4	-103.3	103.3
		4	-798.3	-920.9	-61.3	429.8	-429.8	54.8	-54.8
		5	-1496.2	-1458.2	19.0	738.6	-738.6	1284.7	-1284.7
		6	-1135.5	-1156.0	-10.2	572.9	-572.9	-3993.9	3993.9
1F	2F	1	-824.5	-1604.0	-389.8	545.7	-545.7	4550.4	-4550.4
		2	-1141.1	-1943.9	-401.4	693.3	-693.3	-1565.3	1565.3
		3	-608.5	-1580.5	-486.0	491.9	-491.9	-91.4	91.4
		4	-608.9	-1580.8	-485.9	492.1	-492.1	41.4	-41.4
		5	-1141.1	-1943.9	-401.4	693.3	-693.3	1610.8	-1610.8
		6	-824.1	-1603.7	-389.8	545.6	-545.6	-4535.7	4535.7

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	126.9	79.0	-23.9	-51.5	51.5	-14.7	14.7
		2	287.1	233.4	-26.9	-130.1	130.1	-43.4	43.4
		3	355.3	299.4	-28.0	-163.7	163.7	13.6	-13.6
		4	358.9	302.5	-28.2	-165.3	165.3	-10.1	10.1
		5	288.8	234.8	-27.0	-130.9	130.9	41.1	-41.1
		6	124.8	77.3	-23.7	-50.5	50.5	13.8	-13.8
13F	14F	1	250.7	205.8	-22.5	-114.1	114.1	-82.9	82.9
		2	421.2	386.3	-17.5	-201.9	201.9	-79.6	79.6
		3	431.6	414.0	-8.8	-211.4	211.4	19.5	-19.5
		4	434.0	416.5	-8.7	-212.6	212.6	-11.4	11.4
		5	422.4	387.4	-17.5	-202.5	202.5	73.8	-73.8
		6	249.5	204.5	-22.5	-113.5	113.5	81.0	-81.0
12F	13F	1	281.9	277.3	-2.3	-138.1	138.1	-191.4	191.4
		2	490.5	491.0	0.2	-242.4	242.4	-98.3	98.3
		3	496.5	531.3	17.4	-253.8	253.8	24.9	-24.9
		4	498.9	533.8	17.4	-255.0	255.0	-12.2	12.2
		5	491.9	492.5	0.3	-243.0	243.0	89.1	-89.1
		6	280.6	276.1	-2.2	-137.5	137.5	188.4	-188.4
11F	12F	1	254.8	243.4	-5.7	-124.6	124.6	-311.8	311.8
		2	695.9	654.7	-20.6	-337.7	337.7	-180.8	180.8
		3	854.3	796.7	-28.8	-412.7	412.7	40.5	-40.5
		4	859.2	801.1	-29.0	-415.1	415.1	-23.6	23.6
		5	699.1	657.6	-20.7	-339.2	339.2	168.5	-168.5
		6	252.9	241.7	-5.6	-123.6	123.6	307.9	-307.9
10F	11F	1	350.6	290.1	-30.3	-160.2	160.2	-455.6	455.6
		2	748.6	742.1	-3.2	-372.7	372.7	-280.4	280.4
		3	877.3	887.8	5.2	-441.3	441.3	52.2	-52.2
		4	881.0	891.5	5.3	-443.1	443.1	-31.6	31.6
		5	751.1	744.8	-3.1	-374.0	374.0	265.0	-265.0
		6	349.3	288.8	-30.3	-159.5	159.5	450.7	-450.7
9F	10F	1	409.7	615.4	102.8	-254.7	254.7	-625.6	625.6
		2	794.0	926.2	66.1	-427.4	427.4	-367.5	367.5
		3	859.4	914.3	27.4	-440.7	440.7	70.0	-70.0
		4	862.9	917.7	27.4	-442.4	442.4	-45.6	45.6
		5	795.7	927.2	65.7	-428.0	428.0	348.7	-348.7
		6	408.1	613.4	102.6	-253.8	253.8	619.7	-619.7
8F	9F	1	819.4	711.4	-54.0	-382.7	382.7	-995.7	995.7
		2	1201.7	1052.4	-74.7	-563.5	563.5	-235.2	235.2
		3	768.0	822.3	27.1	-397.6	397.6	72.5	-72.5
		4	771.9	826.1	27.1	-399.5	399.5	-44.6	44.6
		5	1201.9	1052.6	-74.6	-563.6	563.6	213.7	-213.7
		6	815.5	708.2	-53.6	-380.9	380.9	988.1	-988.1
7F	8F	1	867.5	764.8	-51.4	-408.1	408.1	-1408.7	1408.7
		2	1247.4	1110.2	-68.6	-589.4	589.4	-66.2	66.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	854.3	872.9	9.3	-431.8	431.8	83.7	-83.7
		4	857.4	876.1	9.4	-433.4	433.4	-52.5	52.5
		5	1247.8	1110.4	-68.7	-589.5	589.5	41.8	-41.8
		6	864.6	762.2	-51.2	-406.7	406.7	1399.3	-1399.3
6F	7F	1	944.6	839.5	-52.5	-446.0	446.0	-1858.4	1858.4
		2	1338.6	1196.9	-70.8	-633.9	633.9	131.4	-131.4
		3	869.6	899.7	15.1	-442.3	442.3	93.5	-93.5
		4	872.4	902.6	15.1	-443.7	443.7	-59.1	59.1
		5	1338.8	1197.1	-70.8	-634.0	634.0	-158.8	158.8
		6	941.9	837.2	-52.4	-444.8	444.8	1847.6	-1847.6
5F	6F	1	1017.1	931.3	-42.9	-487.1	487.1	-2350.1	2350.1
		2	1407.3	1273.4	-66.9	-670.2	670.2	366.1	-366.1
		3	882.1	929.0	23.5	-452.8	452.8	101.8	-101.8
		4	884.4	931.3	23.4	-453.9	453.9	-64.6	64.6
		5	1407.4	1273.5	-67.0	-670.2	670.2	-396.5	396.5
		6	1014.9	929.4	-42.7	-486.1	486.1	2338.0	-2338.0
4F	5F	1	1026.3	946.7	-39.8	-493.2	493.2	-2872.8	2872.8
		2	1435.2	1305.0	-65.1	-685.0	685.0	621.4	-621.4
		3	850.1	903.2	26.5	-438.3	438.3	105.8	-105.8
		4	852.1	905.1	26.5	-439.3	439.3	-64.1	64.1
		5	1435.2	1305.0	-65.1	-685.1	685.1	-656.5	656.5
		6	1024.3	945.0	-39.7	-492.3	492.3	2859.6	-2859.6
3F	4F	1	1103.4	1020.1	-41.6	-530.9	530.9	-3424.2	3424.2
		2	1489.4	1368.5	-60.5	-714.5	714.5	909.6	-909.6
		3	854.8	916.5	30.8	-442.8	442.8	106.8	-106.8
		4	856.3	917.9	30.8	-443.5	443.5	-61.1	61.1
		5	1489.4	1368.5	-60.5	-714.5	714.5	-949.3	949.3
		6	1101.9	1018.9	-41.5	-530.2	530.2	3410.2	-3410.2
2F	3F	1	1136.5	1156.7	10.1	-573.3	573.3	-4008.4	4008.4
		2	1496.2	1458.2	-19.0	-738.6	738.6	1241.5	-1241.5
		3	797.4	920.0	61.3	-429.4	429.4	103.3	-103.3
		4	798.3	920.9	61.3	-429.8	429.8	-54.8	54.8
		5	1496.2	1458.2	-19.0	-738.6	738.6	-1284.7	1284.7
		6	1135.5	1156.0	10.2	-572.9	572.9	3993.9	-3993.9
1F	2F	1	824.5	1604.0	389.8	-545.7	545.7	-4550.4	4550.4
		2	1141.1	1943.9	401.4	-693.3	693.3	1565.3	-1565.3
		3	608.5	1580.5	486.0	-491.9	491.9	91.4	-91.4
		4	608.9	1580.8	485.9	-492.1	492.1	-41.4	41.4
		5	1141.1	1943.9	401.4	-693.3	693.3	-1610.8	1610.8
		6	824.1	1603.7	389.8	-545.6	545.6	4535.7	-4535.7

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-89.6	-0.6	35.4	56.3	31.2	0.0	0.0
	2	3	-62.8	23.3	36.9	49.2	38.3	0.0	0.0
	3	4	-19.2	74.6	33.0	36.0	51.4	0.0	0.0
	4	5	-28.2	75.3	28.2	37.2	50.3	0.0	0.0
	5	6	-27.9	67.1	32.4	38.3	49.2	0.0	0.0
14F	1	2	-89.1	-50.9	3.9	32.2	-6.7	0.0	0.0
	2	3	-69.2	24.5	36.7	52.0	39.5	0.0	0.0
	3	4	-18.6	80.9	33.8	37.1	54.4	0.0	0.0
	4	5	7.3	40.1	6.6	6.2	19.4	0.0	0.0
	5	6	30.7	64.5	6.1	-0.4	26.0	0.0	0.0
13F	1	2	-80.1	-46.5	6.2	30.4	-4.8	0.0	0.0
	2	3	-70.8	24.0	36.1	52.3	39.2	0.0	0.0
	3	4	-18.9	80.7	33.7	37.2	54.3	0.0	0.0
	4	5	6.9	39.5	6.7	6.3	19.2	0.0	0.0
	5	6	25.4	56.2	7.6	1.4	24.1	0.0	0.0
12F	1	2	-103.5	-65.1	5.9	37.3	-9.5	0.0	0.0
	2	3	-69.9	13.8	43.8	54.7	39.1	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	3	4	-6.6	87.9	38.3	35.6	58.2	0.0	0.0
	4	5	11.1	46.5	7.3	5.9	21.9	0.0	0.0
	5	6	34.8	70.3	7.3	-0.7	28.5	0.0	0.0
11F	1	2	-101.4	-62.9	5.8	36.7	-8.9	0.0	0.0
	2	3	-70.9	15.1	42.6	54.6	39.1	0.0	0.0
	3	4	-7.7	87.8	37.8	35.8	58.0	0.0	0.0
	4	5	11.0	46.8	7.1	5.9	21.9	0.0	0.0
	5	6	33.5	68.7	7.4	-0.3	28.1	0.0	0.0
10F	1	2	-94.4	-56.2	6.0	34.8	-7.0	0.0	0.0
	2	3	-69.2	18.0	42.0	54.0	39.8	0.0	0.0
	3	4	-10.7	85.5	37.5	36.5	57.3	0.0	0.0
	4	5	8.7	44.7	7.0	6.5	21.3	0.0	0.0
	5	6	29.3	64.2	7.6	0.9	26.9	0.0	0.0
9F	1	2	-89.6	-51.7	6.1	33.5	-5.7	0.0	0.0
	2	3	-69.5	20.8	40.5	53.6	40.1	0.0	0.0
	3	4	-12.7	85.4	36.5	36.8	57.0	0.0	0.0
	4	5	8.1	44.2	7.0	6.6	21.2	0.0	0.0
	5	6	27.0	61.8	7.7	1.6	26.2	0.0	0.0
8F	1	2	-84.8	-47.3	6.3	32.3	-4.4	0.0	0.0
	2	3	-69.5	23.5	39.1	53.3	40.5	0.0	0.0
	3	4	-15.1	84.6	35.7	37.2	56.5	0.0	0.0
	4	5	7.2	43.1	7.1	6.9	20.9	0.0	0.0
	5	6	24.5	59.0	7.8	2.3	25.5	0.0	0.0
7F	1	2	-76.6	-39.3	6.4	30.0	-2.2	0.0	0.0
	2	3	-67.2	27.4	38.3	52.4	41.4	0.0	0.0
	3	4	-19.7	81.0	35.3	38.4	55.4	0.0	0.0
	4	5	3.7	39.9	7.0	7.9	20.0	0.0	0.0
	5	6	19.5	53.6	8.0	3.8	24.1	0.0	0.0
6F	1	2	-67.1	-30.1	6.5	27.4	0.4	0.0	0.0
	2	3	-64.3	32.0	37.5	51.4	42.4	0.0	0.0
	3	4	-25.0	76.6	34.8	39.7	54.1	0.0	0.0
	4	5	-0.2	36.2	6.9	8.9	18.9	0.0	0.0
	5	6	14.1	47.7	8.2	5.3	22.5	0.0	0.0
5F	1	2	-61.2	-24.7	6.8	25.8	2.0	0.0	0.0
	2	3	-64.6	35.5	35.5	50.9	42.9	0.0	0.0
	3	4	-28.9	75.2	33.5	40.5	53.3	0.0	0.0
	4	5	-1.6	34.3	7.1	9.4	18.5	0.0	0.0
	5	6	10.7	44.2	8.3	6.3	21.5	0.0	0.0
4F	1	2	-53.7	-17.7	7.0	23.8	4.0	0.0	0.0
	2	3	-63.9	39.6	33.8	50.3	43.5	0.0	0.0
	3	4	-33.8	72.5	32.4	41.5	52.3	0.0	0.0
	4	5	-4.0	31.7	7.2	10.1	17.8	0.0	0.0
	5	6	6.3	39.7	8.4	7.5	20.3	0.0	0.0
3F	1	2	-40.7	-5.6	7.5	20.3	7.5	0.0	0.0
	2	3	-60.1	45.4	32.8	48.9	44.8	0.0	0.0
	3	4	-41.3	66.0	31.9	43.4	50.3	0.0	0.0
	4	5	-9.2	26.6	7.2	11.5	16.3	0.0	0.0
	5	6	-1.1	31.4	8.8	9.7	18.1	0.0	0.0
2F	1	2	-30.1	8.6	6.9	17.5	11.6	0.0	0.0
	2	3	-54.5	53.3	32.8	47.7	47.4	0.0	0.0
	3	4	-51.1	58.5	31.9	46.5	48.6	0.0	0.0
	4	5	-16.4	21.1	7.5	13.9	15.2	0.0	0.0
	5	6	-9.0	26.2	8.6	12.2	16.9	0.0	0.0
1F	1	2	-26.7	249.1	184.7	132.3	194.1	0.0	0.0
	2	3	-256.4	200.2	94.3	171.0	155.4	0.0	0.0
	3	4	-200.6	209.1	117.7	162.0	164.4	0.0	0.0
	4	5	-196.9	253.0	97.7	155.4	171.0	0.0	0.0
	5	6	-254.2	26.2	182.4	194.9	131.6	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	124.1	88.0	18.0	-29.5	29.5	0.0	0.0
	2	3	171.0	159.0	6.0	-45.8	45.8	0.0	0.0
	3	4	147.5	137.4	5.1	-39.6	39.6	0.0	0.0
	4	5	179.6	195.9	-8.2	-52.2	52.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	5	6	62.0	110.2	-24.1	-23.9	23.9	0.0	0.0
14F	1	2	232.8	202.9	14.9	-60.5	60.5	0.0	0.0
	2	3	335.3	320.4	7.5	-91.1	91.1	0.0	0.0
	3	4	325.0	335.2	-5.1	-91.7	91.7	0.0	0.0
	4	5	259.5	269.6	-5.0	-73.5	73.5	0.0	0.0
	5	6	204.2	225.1	-10.5	-59.6	59.6	0.0	0.0
13F	1	2	333.2	291.7	20.8	-86.8	86.8	0.0	0.0
	2	3	432.0	416.4	7.8	-117.8	117.8	0.0	0.0
	3	4	421.0	432.8	-5.9	-118.6	118.6	0.0	0.0
	4	5	325.3	335.9	-5.3	-91.8	91.8	0.0	0.0
	5	6	296.2	328.2	-16.0	-86.7	86.7	0.0	0.0
12F	1	2	428.4	356.3	36.0	-109.0	109.0	0.0	0.0
	2	3	519.0	495.9	11.5	-141.0	141.0	0.0	0.0
	3	4	496.1	507.5	-5.7	-139.4	139.4	0.0	0.0
	4	5	420.2	437.9	-8.9	-119.2	119.2	0.0	0.0
	5	6	356.1	418.1	-31.0	-107.5	107.5	0.0	0.0
11F	1	2	434.4	365.6	34.4	-111.1	111.1	0.0	0.0
	2	3	528.6	505.7	11.5	-143.7	143.7	0.0	0.0
	3	4	505.2	517.8	-6.3	-142.1	142.1	0.0	0.0
	4	5	427.7	445.1	-8.7	-121.2	121.2	0.0	0.0
	5	6	366.8	424.5	-28.9	-109.9	109.9	0.0	0.0
10F	1	2	488.7	409.9	39.4	-124.8	124.8	0.0	0.0
	2	3	564.0	542.3	10.9	-153.6	153.6	0.0	0.0
	3	4	542.9	557.6	-7.4	-152.8	152.8	0.0	0.0
	4	5	455.3	471.6	-8.2	-128.7	128.7	0.0	0.0
	5	6	414.5	480.5	-33.0	-124.3	124.3	0.0	0.0
9F	1	2	459.1	392.0	33.6	-118.2	118.2	0.0	0.0
	2	3	545.9	525.8	10.1	-148.9	148.9	0.0	0.0
	3	4	524.4	537.7	-6.6	-147.5	147.5	0.0	0.0
	4	5	437.9	453.0	-7.5	-123.7	123.7	0.0	0.0
	5	6	395.1	450.8	-27.9	-117.5	117.5	0.0	0.0
8F	1	2	446.3	386.2	30.1	-115.6	115.6	0.0	0.0
	2	3	537.6	519.2	9.2	-146.8	146.8	0.0	0.0
	3	4	517.0	529.4	-6.2	-145.3	145.3	0.0	0.0
	4	5	428.7	442.4	-6.9	-121.0	121.0	0.0	0.0
	5	6	388.8	438.3	-24.7	-114.9	114.9	0.0	0.0
7F	1	2	485.6	420.5	32.6	-125.9	125.9	0.0	0.0
	2	3	560.8	543.6	8.6	-153.4	153.4	0.0	0.0
	3	4	542.1	556.1	-7.0	-152.5	152.5	0.0	0.0
	4	5	445.1	457.9	-6.4	-125.4	125.4	0.0	0.0
	5	6	426.4	479.6	-26.6	-125.8	125.8	0.0	0.0
6F	1	2	511.2	443.8	33.7	-132.6	132.6	0.0	0.0
	2	3	571.3	555.5	7.9	-156.5	156.5	0.0	0.0
	3	4	554.7	569.6	-7.5	-156.1	156.1	0.0	0.0
	4	5	451.0	462.6	-5.8	-126.9	126.9	0.0	0.0
	5	6	452.5	507.2	-27.3	-133.3	133.3	0.0	0.0
5F	1	2	549.8	489.1	30.3	-144.3	144.3	0.0	0.0
	2	3	616.9	603.2	6.9	-169.5	169.5	0.0	0.0
	3	4	602.8	617.7	-7.4	-169.5	169.5	0.0	0.0
	4	5	480.0	489.9	-4.9	-134.7	134.7	0.0	0.0
	5	6	499.1	547.3	-24.1	-145.3	145.3	0.0	0.0
4F	1	2	578.8	525.4	26.7	-153.4	153.4	0.0	0.0
	2	3	651.1	639.4	5.9	-179.2	179.2	0.0	0.0
	3	4	639.8	654.3	-7.2	-179.7	179.7	0.0	0.0
	4	5	498.8	507.1	-4.1	-139.7	139.7	0.0	0.0
	5	6	536.6	578.0	-20.7	-154.8	154.8	0.0	0.0
3F	1	2	582.6	529.9	26.4	-154.5	154.5	0.0	0.0
	2	3	635.0	625.0	5.0	-175.0	175.0	0.0	0.0
	3	4	627.1	641.6	-7.3	-176.2	176.2	0.0	0.0
	4	5	482.4	489.4	-3.5	-135.0	135.0	0.0	0.0
	5	6	544.0	584.8	-20.4	-156.8	156.8	0.0	0.0
2F	1	2	547.7	493.1	27.3	-144.6	144.6	0.0	0.0
	2	3	562.0	553.7	4.2	-155.0	155.0	0.0	0.0
	3	4	559.2	575.0	-7.9	-157.5	157.5	0.0	0.0
	4	5	427.5	432.9	-2.7	-119.5	119.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	5	6	511.8	553.1	-20.7	-147.9	147.9	0.0	0.0
1F	1	2	663.1	475.0	94.0	-158.1	158.1	0.0	0.0
	2	3	363.4	408.7	-22.7	-107.2	107.2	0.0	0.0
	3	4	437.4	428.7	4.3	-120.3	120.3	0.0	0.0
	4	5	387.5	343.5	22.0	-101.5	101.5	0.0	0.0
	5	6	465.0	664.3	-99.6	-156.9	156.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	1	2	-124.1	-88.0	-18.0	29.5	-29.5	0.0	0.0
	2	3	-171.0	-159.0	-6.0	45.8	-45.8	0.0	0.0
	3	4	-147.5	-137.4	-5.1	39.6	-39.6	0.0	0.0
	4	5	-179.6	-195.9	8.2	52.2	-52.2	0.0	0.0
	5	6	-62.0	-110.2	24.1	23.9	-23.9	0.0	0.0
14F	1	2	-232.8	-202.9	-14.9	60.5	-60.5	0.0	0.0
	2	3	-335.3	-320.4	-7.5	91.1	-91.1	0.0	0.0
	3	4	-325.0	-335.2	5.1	91.7	-91.7	0.0	0.0
	4	5	-259.5	-269.6	5.0	73.5	-73.5	0.0	0.0
	5	6	-204.2	-225.1	10.5	59.6	-59.6	0.0	0.0
13F	1	2	-333.2	-291.7	-20.8	86.8	-86.8	0.0	0.0
	2	3	-432.0	-416.4	-7.8	117.8	-117.8	0.0	0.0
	3	4	-421.0	-432.8	5.9	118.6	-118.6	0.0	0.0
	4	5	-325.3	-335.9	5.3	91.8	-91.8	0.0	0.0
	5	6	-296.2	-328.2	16.0	86.7	-86.7	0.0	0.0
12F	1	2	-428.4	-356.3	-36.0	109.0	-109.0	0.0	0.0
	2	3	-519.0	-495.9	-11.5	141.0	-141.0	0.0	0.0
	3	4	-496.1	-507.5	5.7	139.4	-139.4	0.0	0.0
	4	5	-420.2	-437.9	8.9	119.2	-119.2	0.0	0.0
	5	6	-356.1	-418.1	31.0	107.5	-107.5	0.0	0.0
11F	1	2	-434.4	-365.6	-34.4	111.1	-111.1	0.0	0.0
	2	3	-528.6	-505.7	-11.5	143.7	-143.7	0.0	0.0
	3	4	-505.2	-517.8	6.3	142.1	-142.1	0.0	0.0
	4	5	-427.7	-445.1	8.7	121.2	-121.2	0.0	0.0
	5	6	-366.8	-424.5	28.9	109.9	-109.9	0.0	0.0
10F	1	2	-488.7	-409.9	-39.4	124.8	-124.8	0.0	0.0
	2	3	-564.0	-542.3	-10.9	153.6	-153.6	0.0	0.0
	3	4	-542.9	-557.6	7.4	152.8	-152.8	0.0	0.0
	4	5	-455.3	-471.6	8.2	128.7	-128.7	0.0	0.0
	5	6	-414.5	-480.5	33.0	124.3	-124.3	0.0	0.0
9F	1	2	-459.1	-392.0	-33.6	118.2	-118.2	0.0	0.0
	2	3	-545.9	-525.8	-10.1	148.9	-148.9	0.0	0.0
	3	4	-524.4	-537.7	6.6	147.5	-147.5	0.0	0.0
	4	5	-437.9	-453.0	7.5	123.7	-123.7	0.0	0.0
	5	6	-395.1	-450.8	27.9	117.5	-117.5	0.0	0.0
8F	1	2	-446.3	-386.2	-30.1	115.6	-115.6	0.0	0.0
	2	3	-537.6	-519.2	-9.2	146.8	-146.8	0.0	0.0
	3	4	-517.0	-529.4	6.2	145.3	-145.3	0.0	0.0
	4	5	-428.7	-442.4	6.9	121.0	-121.0	0.0	0.0
	5	6	-388.8	-438.3	24.7	114.9	-114.9	0.0	0.0
7F	1	2	-485.6	-420.5	-32.6	125.9	-125.9	0.0	0.0
	2	3	-560.8	-543.6	-8.6	153.4	-153.4	0.0	0.0
	3	4	-542.1	-556.1	7.0	152.5	-152.5	0.0	0.0
	4	5	-445.1	-457.9	6.4	125.4	-125.4	0.0	0.0
	5	6	-426.4	-479.6	26.6	125.8	-125.8	0.0	0.0
6F	1	2	-511.2	-443.8	-33.7	132.6	-132.6	0.0	0.0
	2	3	-571.3	-555.5	-7.9	156.5	-156.5	0.0	0.0
	3	4	-554.7	-569.6	7.5	156.1	-156.1	0.0	0.0
	4	5	-451.0	-462.6	5.8	126.9	-126.9	0.0	0.0
	5	6	-452.5	-507.2	27.3	133.3	-133.3	0.0	0.0
5F	1	2	-549.8	-489.1	-30.3	144.3	-144.3	0.0	0.0
	2	3	-616.9	-603.2	-6.9	169.5	-169.5	0.0	0.0
	3	4	-602.8	-617.7	7.4	169.5	-169.5	0.0	0.0
	4	5	-480.0	-489.9	4.9	134.7	-134.7	0.0	0.0
	5	6	-499.1	-547.3	24.1	145.3	-145.3	0.0	0.0
4F	1	2	-578.8	-525.4	-26.7	153.4	-153.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	2	3	-651.1	-639.4	-5.9	179.2	-179.2	0.0	0.0
	3	4	-639.8	-654.3	7.2	179.7	-179.7	0.0	0.0
	4	5	-498.8	-507.1	4.1	139.7	-139.7	0.0	0.0
	5	6	-536.6	-578.0	20.7	154.8	-154.8	0.0	0.0
3F	1	2	-582.6	-529.9	-26.4	154.5	-154.5	0.0	0.0
	2	3	-635.0	-625.0	-5.0	175.0	-175.0	0.0	0.0
	3	4	-627.1	-641.6	7.3	176.2	-176.2	0.0	0.0
	4	5	-482.4	-489.4	3.5	135.0	-135.0	0.0	0.0
	5	6	-544.0	-584.8	20.4	156.8	-156.8	0.0	0.0
2F	1	2	-547.7	-493.1	-27.3	144.6	-144.6	0.0	0.0
	2	3	-562.0	-553.7	-4.2	155.0	-155.0	0.0	0.0
	3	4	-559.2	-575.0	7.9	157.5	-157.5	0.0	0.0
	4	5	-427.5	-432.9	2.7	119.5	-119.5	0.0	0.0
	5	6	-511.8	-553.1	20.7	147.9	-147.9	0.0	0.0
1F	1	2	-663.1	-475.0	-94.0	158.1	-158.1	0.0	0.0
	2	3	-363.4	-408.7	22.7	107.2	-107.2	0.0	0.0
	3	4	-437.4	-428.7	-4.3	120.3	-120.3	0.0	0.0
	4	5	-387.5	-343.5	-22.0	101.5	-101.5	0.0	0.0
	5	6	-465.0	-664.3	99.6	156.9	-156.9	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	89.6	60.2	-14.7	-37.4	37.4	-137.6	137.6
		2	63.4	62.9	-0.3	-31.6	31.6	-214.3	214.3
		3	-4.1	-3.6	0.2	1.9	-1.9	-208.5	208.5
		4	-46.4	-46.1	0.1	23.1	-23.1	-228.3	228.3
		5	-47.4	-40.8	3.3	22.1	-22.1	-229.5	229.5
		6	-67.1	-44.5	11.3	27.9	-27.9	-130.0	130.0
13F	14F	1	28.9	35.2	3.2	-16.0	16.0	-277.2	277.2
		2	57.2	57.8	0.3	-28.8	28.8	-431.4	431.4
		3	-2.3	-2.4	-0.1	1.2	-1.2	-462.8	462.8
		4	-42.1	-43.3	-0.6	21.4	-21.4	-445.8	445.8
		5	-29.9	-30.9	-0.5	15.2	-15.2	-400.8	400.8
		6	-19.9	-25.0	-2.5	11.2	-11.2	-262.7	262.7
12F	13F	1	44.9	50.6	2.9	-23.6	23.6	-406.0	406.0
		2	59.5	66.2	3.3	-31.0	31.0	-636.0	636.0
		3	-2.7	-3.3	-0.3	1.5	-1.5	-701.9	701.9
		4	-44.3	-48.6	-2.2	22.9	-22.9	-647.9	647.9
		5	-34.0	-39.2	-2.6	18.1	-18.1	-558.7	558.7
		6	-31.2	-34.6	-1.7	16.3	-16.3	-384.8	384.8
11F	12F	1	52.9	52.8	-0.0	-26.4	26.4	-548.7	548.7
		2	68.8	69.4	0.3	-34.6	34.6	-851.4	851.4
		3	-3.9	-3.9	-0.0	1.9	-1.9	-952.2	952.2
		4	-50.3	-51.1	-0.4	25.4	-25.4	-867.4	867.4
		5	-42.1	-42.1	-0.0	21.0	-21.0	-731.3	731.3
		6	-35.7	-35.8	-0.1	17.9	-17.9	-518.1	518.1
10F	11F	1	48.6	49.5	0.5	-24.5	24.5	-694.6	694.6
		2	64.4	65.6	0.6	-32.5	32.5	-1069.7	1069.7
		3	-3.5	-3.6	-0.1	1.8	-1.8	-1204.8	1204.8
		4	-47.7	-48.8	-0.5	24.1	-24.1	-1088.6	1088.6
		5	-38.2	-38.7	-0.2	19.2	-19.2	-906.3	906.3
		6	-32.8	-33.5	-0.3	16.6	-16.6	-654.6	654.6
9F	10F	1	44.9	45.0	0.1	-22.3	22.3	-835.3	835.3
		2	59.8	60.3	0.2	-29.9	29.9	-1284.4	1284.4
		3	-3.7	-3.7	0.0	1.8	-1.8	-1453.9	1453.9
		4	-45.4	-45.9	-0.2	22.7	-22.7	-1304.7	1304.7
		5	-35.3	-35.3	0.0	17.5	-17.5	-1076.9	1076.9
		6	-30.7	-30.6	0.0	15.2	-15.2	-786.7	786.7
8F	9F	1	44.6	45.3	0.3	-22.5	22.5	-976.4	976.4
		2	60.9	62.1	0.6	-30.7	30.7	-1500.9	1500.9
		3	-4.4	-4.5	-0.1	2.2	-2.2	-1704.8	1704.8
		4	-47.7	-48.8	-0.6	24.1	-24.1	-1521.5	1521.5
		5	-35.9	-36.5	-0.3	18.1	-18.1	-1248.4	1248.4
		6	-31.2	-31.6	-0.2	15.7	-15.7	-919.7	919.7
7F	8F	1	39.6	40.6	0.5	-20.0	20.0	-1117.0	1117.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	2	54.7	56.3	0.8	-27.8	27.8	-1718.4	1718.4
		3	-3.8	-4.1	-0.2	2.0	-2.0	-1956.6	1956.6
		4	-43.0	-44.7	-0.9	21.9	-21.9	-1737.6	1737.6
		5	-31.2	-32.0	-0.4	15.8	-15.8	-1419.8	1419.8
		6	-27.4	-28.5	-0.5	14.0	-14.0	-1052.7	1052.7
6F	7F	1	36.0	36.8	0.4	-18.2	18.2	-1252.3	1252.3
		2	50.1	51.4	0.6	-25.4	25.4	-1932.9	1932.9
		3	-3.5	-3.8	-0.1	1.8	-1.8	-2205.8	2205.8
		4	-40.0	-41.4	-0.7	20.4	-20.4	-1948.5	1948.5
		5	-27.3	-27.8	-0.2	13.8	-13.8	-1586.7	1586.7
5F	6F	6	-25.2	-26.1	-0.5	12.8	-12.8	-1181.3	1181.3
		1	30.4	29.3	-0.5	-14.9	14.9	-1381.7	1381.7
		2	43.0	42.1	-0.5	-21.3	21.3	-2144.2	2144.2
		3	-3.1	-3.2	-0.0	1.6	-1.6	-2452.3	2452.3
		4	-35.0	-34.6	0.2	17.4	-17.4	-2153.6	2153.6
4F	5F	5	-22.4	-21.8	0.3	11.1	-11.1	-1748.8	1748.8
		6	-21.6	-21.2	0.2	10.7	-10.7	-1305.0	1305.0
		1	31.8	29.9	-1.0	-15.4	15.4	-1507.8	1507.8
		2	47.2	45.5	-0.9	-23.2	23.2	-2359.0	2359.0
		3	-3.4	-3.5	-0.1	1.7	-1.7	-2701.8	2701.8
3F	4F	4	-38.9	-38.2	0.4	19.3	-19.3	-2361.5	2361.5
		5	-23.2	-22.2	0.5	11.4	-11.4	-1915.3	1915.3
		6	-22.9	-22.2	0.4	11.3	-11.3	-1426.0	1426.0
		1	23.8	23.8	0.0	-11.9	11.9	-1630.7	1630.7
		2	36.1	35.5	-0.3	-17.9	17.9	-2573.7	2573.7
2F	3F	3	-2.3	-2.5	-0.1	1.2	-1.2	-2951.7	2951.7
		4	-30.4	-31.0	-0.3	15.3	-15.3	-2566.6	2566.6
		5	-15.7	-15.2	0.3	7.7	-7.7	-2079.5	2079.5
		6	-17.5	-18.5	-0.5	9.0	-9.0	-1544.7	1544.7
		1	17.0	13.3	-1.8	-7.6	7.6	-1746.7	1746.7
1F	2F	2	30.3	30.6	0.2	-15.2	15.2	-2784.5	2784.5
		3	-1.6	-2.0	-0.2	0.9	-0.9	-3198.8	3198.8
		4	-25.9	-26.7	-0.4	13.1	-13.1	-2763.3	2763.3
		5	-10.3	-9.9	0.2	5.1	-5.1	-2236.4	2236.4
		6	-12.9	-10.9	1.0	5.9	-5.9	-1658.0	1658.0
		1	16.8	26.7	5.0	-9.8	9.8	-1858.0	1858.0
		2	15.3	7.3	-4.0	-5.1	5.1	-2992.5	2992.5
		3	-0.2	0.4	0.3	-0.0	0.0	-3445.7	3445.7
		4	-15.4	-12.3	1.6	6.2	-6.2	-2953.3	2953.3
		5	-2.2	1.2	1.7	0.2	-0.2	-2387.3	2387.3
		6	-15.3	-26.2	-5.4	9.3	-9.3	-1768.4	1768.4

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-124.1	-61.0	31.5	46.3	-46.3	39.8	-39.8
		2	-259.0	-203.9	27.6	115.7	-115.7	8.8	-8.8
		3	-306.5	-256.0	25.2	140.6	-140.6	-6.8	6.8
		4	-317.0	-244.3	36.4	140.3	-140.3	17.5	-17.5
		5	-258.0	-183.4	37.3	110.3	-110.3	-24.9	24.9
		6	-110.2	-53.7	28.2	41.0	-41.0	-34.4	34.4
13F	14F	1	-171.8	-123.5	24.2	73.8	-73.8	115.1	-115.1
		2	-334.4	-308.2	13.1	160.7	-160.7	29.6	-29.6
		3	-389.4	-365.7	11.8	188.8	-188.8	-6.6	6.6
		4	-350.4	-323.7	13.4	168.5	-168.5	5.9	-5.9
		5	-290.3	-260.8	14.8	137.8	-137.8	-34.9	34.9
		6	-171.5	-122.1	24.7	73.4	-73.4	-108.9	108.9
12F	13F	1	-209.7	-252.8	-21.6	114.2	-114.2	218.6	-218.6
		2	-415.5	-474.5	-29.5	219.7	-219.7	52.7	-52.7
		3	-471.7	-533.1	-30.7	248.1	-248.1	-5.6	5.6
		4	-434.4	-498.6	-32.1	230.4	-230.4	-15.1	15.1
		5	-371.4	-432.0	-30.3	198.4	-198.4	-37.7	37.7
		6	-206.1	-248.1	-21.0	112.1	-112.1	-212.5	212.5
11F	12F	1	-175.5	-182.2	-3.3	89.4	-89.4	341.4	-341.4
		2	-400.9	-411.6	-5.4	203.1	-203.1	72.5	-72.5
		3	-459.0	-471.5	-6.3	232.6	-232.6	-7.8	7.8

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	4	-429.1	-439.9	-5.4	217.3	-217.3	-28.2	28.2
		5	-362.1	-371.1	-4.5	183.3	-183.3	-43.6	43.6
		6	-170.0	-176.8	-3.4	86.7	-86.7	-334.0	334.0
10F	11F	1	-252.2	-242.9	4.7	123.8	-123.8	462.0	-462.0
		2	-482.6	-489.7	-3.6	243.1	-243.1	89.0	-89.0
		3	-539.4	-547.4	-4.0	271.7	-271.7	-11.1	11.1
		4	-505.7	-511.1	-2.7	254.2	-254.2	-40.8	40.8
		5	-440.8	-445.3	-2.3	221.5	-221.5	-45.4	45.4
		6	-247.7	-238.6	4.6	121.6	-121.6	-453.5	453.5
9F	10F	1	-245.8	-273.4	-13.8	129.0	-129.0	594.6	-594.6
		2	-484.1	-511.5	-13.7	247.4	-247.4	99.4	-99.4
		3	-537.8	-566.3	-14.3	274.3	-274.3	-14.1	14.1
		4	-501.8	-529.8	-14.0	256.3	-256.3	-56.5	56.5
		5	-440.8	-467.6	-13.4	225.7	-225.7	-38.0	38.0
		6	-241.9	-269.4	-13.7	127.0	-127.0	-585.5	585.5
8F	9F	1	-185.7	-208.4	-11.4	98.5	-98.5	714.2	-714.2
		2	-426.4	-455.0	-14.3	220.4	-220.4	105.3	-105.3
		3	-484.0	-514.4	-15.2	249.6	-249.6	-19.3	19.3
		4	-445.8	-474.7	-14.4	230.1	-230.1	-70.4	70.4
		5	-380.5	-407.5	-13.5	197.0	-197.0	-26.1	26.1
		6	-181.4	-204.0	-11.3	96.4	-96.4	-704.4	704.4
7F	8F	1	-237.9	-240.0	-1.1	119.5	-119.5	826.6	-826.6
		2	-468.8	-489.8	-10.5	239.7	-239.7	107.4	-107.4
		3	-521.8	-544.9	-11.5	266.7	-266.7	-25.6	25.6
		4	-483.4	-502.9	-9.7	246.6	-246.6	-84.1	84.1
		5	-423.7	-441.0	-8.7	216.2	-216.2	-9.9	9.9
		6	-234.3	-236.5	-1.1	117.7	-117.7	-815.9	815.9
6F	7F	1	-245.6	-255.4	-4.9	125.3	-125.3	947.2	-947.2
		2	-491.4	-517.9	-13.2	252.3	-252.3	105.4	-105.4
		3	-540.7	-568.7	-14.0	277.4	-277.4	-31.5	31.5
		4	-498.3	-523.1	-12.4	255.4	-255.4	-100.8	100.8
		5	-443.3	-466.4	-11.6	227.4	-227.4	13.8	-13.8
		6	-243.1	-253.0	-4.9	124.0	-124.0	-936.4	936.4
5F	6F	1	-255.8	-269.7	-6.9	131.4	-131.4	1072.2	-1072.2
		2	-497.2	-516.9	-9.9	253.5	-253.5	99.5	-99.5
		3	-541.5	-561.9	-10.2	275.8	-275.8	-37.2	37.2
		4	-497.5	-515.6	-9.0	253.3	-253.3	-120.1	120.1
		5	-448.7	-466.3	-8.8	228.7	-228.7	44.1	-44.1
		6	-254.2	-268.3	-7.0	130.6	-130.6	-1062.0	1062.0
4F	5F	1	-280.1	-294.8	-7.4	143.7	-143.7	1209.0	-1209.0
		2	-589.1	-609.5	-10.2	299.7	-299.7	86.5	-86.5
		3	-644.2	-665.1	-10.5	327.3	-327.3	-43.7	43.7
		4	-582.1	-600.1	-9.0	295.5	-295.5	-142.4	142.4
		5	-522.7	-540.4	-8.9	265.8	-265.8	86.1	-86.1
		6	-279.0	-294.0	-7.5	143.3	-143.3	-1199.6	1199.6
3F	4F	1	-284.0	-310.9	-13.4	148.7	-148.7	1354.3	-1354.3
		2	-567.0	-609.0	-21.0	294.0	-294.0	76.1	-76.1
		3	-614.1	-656.5	-21.2	317.6	-317.6	-49.6	49.6
		4	-553.0	-591.7	-19.4	286.2	-286.2	-170.9	170.9
		5	-503.2	-541.8	-19.3	261.3	-261.3	131.3	-131.3
		6	-284.0	-311.2	-13.6	148.8	-148.8	-1346.2	1346.2
2F	3F	1	-271.7	-319.5	-23.9	147.8	-147.8	1497.0	-1497.0
		2	-555.9	-623.1	-33.6	294.7	-294.7	64.3	-64.3
		3	-595.6	-662.9	-33.6	314.6	-314.6	-54.9	54.9
		4	-532.3	-594.2	-31.0	281.6	-281.6	-202.0	202.0
		5	-491.6	-554.2	-31.3	261.4	-261.4	180.6	-180.6
		6	-273.6	-322.6	-24.5	149.1	-149.1	-1491.1	1491.1
1F	2F	1	-228.2	-663.1	-217.4	200.3	-200.3	1628.2	-1628.2
		2	-432.1	-838.4	-203.2	285.5	-285.5	50.7	-50.7
		3	-450.0	-846.1	-198.0	291.3	-291.3	-58.0	58.0
		4	-408.3	-816.1	-203.9	275.2	-275.2	-232.3	232.3
		5	-390.6	-808.5	-209.0	269.5	-269.5	230.3	-230.3
		6	-230.5	-664.3	-216.9	201.1	-201.1	-1625.5	1625.5

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	124.1	61.0	-31.5	-46.3	46.3	-39.8	39.8
		2	259.0	203.9	-27.6	-115.7	115.7	-8.8	8.8
		3	306.5	256.0	-25.2	-140.6	140.6	6.8	-6.8
		4	317.0	244.3	-36.4	-140.3	140.3	-17.5	17.5
		5	258.0	183.4	-37.3	-110.3	110.3	24.9	-24.9
		6	110.2	53.7	-28.2	-41.0	41.0	34.4	-34.4
13F	14F	1	171.8	123.5	-24.2	-73.8	73.8	-115.1	115.1
		2	334.4	308.2	-13.1	-160.7	160.7	-29.6	29.6
		3	389.4	365.7	-11.8	-188.8	188.8	6.6	-6.6
		4	350.4	323.7	-13.4	-168.5	168.5	-5.9	5.9
		5	290.3	260.8	-14.8	-137.8	137.8	34.9	-34.9
		6	171.5	122.1	-24.7	-73.4	73.4	108.9	-108.9
12F	13F	1	209.7	252.8	21.6	-114.2	114.2	-218.6	218.6
		2	415.5	474.5	29.5	-219.7	219.7	-52.7	52.7
		3	471.7	533.1	30.7	-248.1	248.1	5.6	-5.6
		4	434.4	498.6	32.1	-230.4	230.4	15.1	-15.1
		5	371.4	432.0	30.3	-198.4	198.4	37.7	-37.7
		6	206.1	248.1	21.0	-112.1	112.1	212.5	-212.5
11F	12F	1	175.5	182.2	3.3	-89.4	89.4	-341.4	341.4
		2	400.9	411.6	5.4	-203.1	203.1	-72.5	72.5
		3	459.0	471.5	6.3	-232.6	232.6	7.8	-7.8
		4	429.1	439.9	5.4	-217.3	217.3	28.2	-28.2
		5	362.1	371.1	4.5	-183.3	183.3	43.6	-43.6
		6	170.0	176.8	3.4	-86.7	86.7	334.0	-334.0
10F	11F	1	252.2	242.9	-4.7	-123.8	123.8	-462.0	462.0
		2	482.6	489.7	3.6	-243.1	243.1	-89.0	89.0
		3	539.4	547.4	4.0	-271.7	271.7	11.1	-11.1
		4	505.7	511.1	2.7	-254.2	254.2	40.8	-40.8
		5	440.8	445.3	2.3	-221.5	221.5	45.4	-45.4
		6	247.7	238.6	-4.6	-121.6	121.6	453.5	-453.5
9F	10F	1	245.8	273.4	13.8	-129.0	129.0	-594.6	594.6
		2	484.1	511.5	13.7	-247.4	247.4	-99.4	99.4
		3	537.8	566.3	14.3	-274.3	274.3	14.1	-14.1
		4	501.8	529.8	14.0	-256.3	256.3	56.5	-56.5
		5	440.8	467.6	13.4	-225.7	225.7	38.0	-38.0
		6	241.9	269.4	13.7	-127.0	127.0	585.5	-585.5
8F	9F	1	185.7	208.4	11.4	-98.5	98.5	-714.2	714.2
		2	426.4	455.0	14.3	-220.4	220.4	-105.3	105.3
		3	484.0	514.4	15.2	-249.6	249.6	19.3	-19.3
		4	445.8	474.7	14.4	-230.1	230.1	70.4	-70.4
		5	380.5	407.5	13.5	-197.0	197.0	26.1	-26.1
		6	181.4	204.0	11.3	-96.4	96.4	704.4	-704.4
7F	8F	1	237.9	240.0	1.1	-119.5	119.5	-826.6	826.6
		2	468.8	489.8	10.5	-239.7	239.7	-107.4	107.4
		3	521.8	544.9	11.5	-266.7	266.7	25.6	-25.6
		4	483.4	502.9	9.7	-246.6	246.6	84.1	-84.1
		5	423.7	441.0	8.7	-216.2	216.2	9.9	-9.9
		6	234.3	236.5	1.1	-117.7	117.7	815.9	-815.9
6F	7F	1	245.6	255.4	4.9	-125.3	125.3	-947.2	947.2
		2	491.4	517.9	13.2	-252.3	252.3	-105.4	105.4
		3	540.7	568.7	14.0	-277.4	277.4	31.5	-31.5
		4	498.3	523.1	12.4	-255.4	255.4	100.8	-100.8
		5	443.3	466.4	11.6	-227.4	227.4	-13.8	13.8
		6	243.1	253.0	4.9	-124.0	124.0	936.4	-936.4
5F	6F	1	255.8	269.7	6.9	-131.4	131.4	-1072.2	1072.2
		2	497.2	516.9	9.9	-253.5	253.5	-99.5	99.5
		3	541.5	561.9	10.2	-275.8	275.8	37.2	-37.2
		4	497.5	515.6	9.0	-253.3	253.3	120.1	-120.1
		5	448.7	466.3	8.8	-228.7	228.7	-44.1	44.1
		6	254.2	268.3	7.0	-130.6	130.6	1062.0	-1062.0
4F	5F	1	280.1	294.8	7.4	-143.7	143.7	-1209.0	1209.0
		2	589.1	609.5	10.2	-299.7	299.7	-86.5	86.5
		3	644.2	665.1	10.5	-327.3	327.3	43.7	-43.7
		4	582.1	600.1	9.0	-295.5	295.5	142.4	-142.4
		5	522.7	540.4	8.9	-265.8	265.8	-86.1	86.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	6	279.0	294.0	7.5	-143.3	143.3	1199.6	-1199.6
3F	4F	1	284.0	310.9	13.4	-148.7	148.7	-1354.3	1354.3
		2	567.0	609.0	21.0	-294.0	294.0	-76.1	76.1
		3	614.1	656.5	21.2	-317.6	317.6	49.6	-49.6
		4	553.0	591.7	19.4	-286.2	286.2	170.9	-170.9
		5	503.2	541.8	19.3	-261.3	261.3	-131.3	131.3
		6	284.0	311.2	13.6	-148.8	148.8	1346.2	-1346.2
2F	3F	1	271.7	319.5	23.9	-147.8	147.8	-1497.0	1497.0
		2	555.9	623.1	33.6	-294.7	294.7	-64.3	64.3
		3	595.6	662.9	33.6	-314.6	314.6	54.9	-54.9
		4	532.3	594.2	31.0	-281.6	281.6	202.0	-202.0
		5	491.6	554.2	31.3	-261.4	261.4	-180.6	180.6
		6	273.6	322.6	24.5	-149.1	149.1	1491.1	-1491.1
1F	2F	1	228.2	663.1	217.4	-200.3	200.3	-1628.2	1628.2
		2	432.1	838.4	203.2	-285.5	285.5	-50.7	50.7
		3	450.0	846.1	198.0	-291.3	291.3	58.0	-58.0
		4	408.3	816.1	203.9	-275.2	275.2	232.3	-232.3
		5	390.6	808.5	209.0	-269.5	269.5	-230.3	230.3
		6	230.5	664.3	216.9	-201.1	201.1	1625.5	-1625.5

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-318.9	371.9	293.3	165.7	174.0	0.0	0.0
	B	C	-171.4	122.4	43.3	88.8	75.2	0.0	0.0
14F	A	B	-376.0	294.7	206.5	151.8	139.1	0.0	0.0
	B	C	-27.0	167.9	44.5	40.3	94.5	0.0	0.0
13F	A	B	-346.1	297.3	220.1	149.3	141.6	0.0	0.0
	B	C	-64.5	140.3	39.6	49.3	85.4	0.0	0.0
12F	A	B	-361.4	315.0	203.7	149.1	141.8	0.0	0.0
	B	C	-29.3	155.8	49.4	42.3	92.5	0.0	0.0
11F	A	B	-365.5	325.9	196.1	148.6	142.4	0.0	0.0
	B	C	-11.4	164.5	54.0	38.6	96.2	0.0	0.0
10F	A	B	-361.0	326.0	198.4	148.2	142.7	0.0	0.0
	B	C	-24.8	155.2	52.0	41.8	93.0	0.0	0.0
9F	A	B	-363.6	330.8	194.7	148.0	142.9	0.0	0.0
	B	C	-21.9	155.3	53.3	41.3	93.4	0.0	0.0
8F	A	B	-364.2	335.1	192.2	147.7	143.2	0.0	0.0
	B	C	-23.3	153.3	53.7	41.8	93.0	0.0	0.0
7F	A	B	-360.5	338.2	192.5	147.2	143.7	0.0	0.0
	B	C	-35.1	143.2	52.8	44.8	89.9	0.0	0.0
6F	A	B	-356.6	342.4	192.4	146.6	144.4	0.0	0.0
	B	C	-47.5	131.7	52.4	48.2	86.6	0.0	0.0
5F	A	B	-356.0	345.2	191.3	146.3	144.6	0.0	0.0
	B	C	-59.0	123.8	50.6	50.9	83.9	0.0	0.0
4F	A	B	-355.4	348.0	190.1	146.0	144.9	0.0	0.0
	B	C	-67.8	117.1	49.5	53.0	81.7	0.0	0.0
3F	A	B	-350.0	352.7	190.5	145.3	145.7	0.0	0.0
	B	C	-81.1	105.1	48.9	56.5	78.2	0.0	0.0
2F	A	B	-348.2	362.8	190.0	145.5	147.8	0.0	0.0
	B	C	-90.1	95.8	50.1	59.7	76.3	0.0	0.0
1F	A	B	-248.7	794.5	622.2	284.8	370.1	0.0	0.0
	B	C	-589.4	47.7	4.0	238.5	88.0	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	222.5	210.5	6.0	-33.8	33.8	0.0	0.0
	B	C	88.1	147.4	-29.7	-32.7	32.7	0.0	0.0
14F	A	B	401.4	372.5	14.4	-60.5	60.5	0.0	0.0
	B	C	272.0	321.1	-24.5	-82.4	82.4	0.0	0.0
13F	A	B	498.3	452.1	23.1	-74.3	74.3	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	B	C	382.0	456.7	-37.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
12F	A	B	511.6	483.6	14.0	-77.7	77.7	0.0	0.0
	B	C	409.9	437.5	-13.8	-117.7	117.7	0.0	0.0
11F	A	B	531.0	513.2	8.9	-81.6	81.6	0.0	0.0
	B	C	429.0	412.2	8.4	-116.8	116.8	0.0	0.0
10F	A	B	591.7	565.0	13.3	-90.4	90.4	0.0	0.0
	B	C	505.5	495.5	5.0	-139.0	139.0	0.0	0.0
9F	A	B	628.1	604.9	11.6	-96.3	96.3	0.0	0.0
	B	C	567.2	542.4	12.4	-154.1	154.1	0.0	0.0
8F	A	B	653.1	632.5	10.3	-100.4	100.4	0.0	0.0
	B	C	615.5	582.6	16.4	-166.4	166.4	0.0	0.0
7F	A	B	687.5	663.8	11.9	-105.6	105.6	0.0	0.0
	B	C	669.5	634.3	17.6	-181.1	181.1	0.0	0.0
6F	A	B	705.3	680.1	12.6	-108.2	108.2	0.0	0.0
	B	C	705.6	664.9	20.3	-190.3	190.3	0.0	0.0
5F	A	B	685.7	662.0	11.8	-105.3	105.3	0.0	0.0
	B	C	721.5	694.2	13.7	-196.6	196.6	0.0	0.0
4F	A	B	669.5	647.5	11.0	-102.9	102.9	0.0	0.0
	B	C	739.4	721.5	9.0	-202.9	202.9	0.0	0.0
3F	A	B	663.0	639.2	11.9	-101.7	101.7	0.0	0.0
	B	C	752.3	730.8	10.8	-206.0	206.0	0.0	0.0
2F	A	B	596.4	575.8	10.3	-91.6	91.6	0.0	0.0
	B	C	705.1	684.3	10.4	-193.0	193.0	0.0	0.0
1F	A	B	1243.0	879.1	182.0	-165.8	165.8	0.0	0.0
	B	C	774.1	750.5	11.8	-211.7	211.7	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-222.5	-210.5	-6.0	33.8	-33.8	0.0	0.0
	B	C	-88.1	-147.4	29.7	32.7	-32.7	0.0	0.0
14F	A	B	-401.4	-372.5	-14.4	60.5	-60.5	0.0	0.0
	B	C	-272.0	-321.1	24.5	82.4	-82.4	0.0	0.0
13F	A	B	-498.3	-452.1	-23.1	74.3	-74.3	0.0	0.0
	B	C	-382.0	-456.7	37.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
12F	A	B	-511.6	-483.6	-14.0	77.7	-77.7	0.0	0.0
	B	C	-409.9	-437.5	13.8	117.7	-117.7	0.0	0.0
11F	A	B	-531.0	-513.2	-8.9	81.6	-81.6	0.0	0.0
	B	C	-429.0	-412.2	-8.4	116.8	-116.8	0.0	0.0
10F	A	B	-591.7	-565.0	-13.3	90.4	-90.4	0.0	0.0
	B	C	-505.5	-495.5	-5.0	139.0	-139.0	0.0	0.0
9F	A	B	-628.1	-604.9	-11.6	96.3	-96.3	0.0	0.0
	B	C	-567.2	-542.4	-12.4	154.1	-154.1	0.0	0.0
8F	A	B	-653.1	-632.5	-10.3	100.4	-100.4	0.0	0.0
	B	C	-615.5	-582.6	-16.4	166.4	-166.4	0.0	0.0
7F	A	B	-687.5	-663.8	-11.9	105.6	-105.6	0.0	0.0
	B	C	-669.5	-634.3	-17.6	181.1	-181.1	0.0	0.0
6F	A	B	-705.3	-680.1	-12.6	108.2	-108.2	0.0	0.0
	B	C	-705.6	-664.9	-20.3	190.3	-190.3	0.0	0.0
5F	A	B	-685.7	-662.0	-11.8	105.3	-105.3	0.0	0.0
	B	C	-721.5	-694.2	-13.7	196.6	-196.6	0.0	0.0
4F	A	B	-669.5	-647.5	-11.0	102.9	-102.9	0.0	0.0
	B	C	-739.4	-721.5	-9.0	202.9	-202.9	0.0	0.0
3F	A	B	-663.0	-639.2	-11.9	101.7	-101.7	0.0	0.0
	B	C	-752.3	-730.8	-10.8	206.0	-206.0	0.0	0.0
2F	A	B	-596.4	-575.8	-10.3	91.6	-91.6	0.0	0.0
	B	C	-705.1	-684.3	-10.4	193.0	-193.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1243.0	-879.1	-182.0	165.8	-165.8	0.0	0.0
	B	C	-774.1	-750.5	-11.8	211.7	-211.7	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	318.9	222.0	-48.4	-135.2	135.2	-236.0	236.0
		B	-200.5	-159.3	20.6	89.9	-89.9	-369.9	369.9
		C	-122.4	-102.4	10.0	56.2	-56.2	-137.6	137.6

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	153.9	172.6	9.3	-81.6	81.6	-472.8	472.8
		B	-108.5	-117.0	-4.3	56.4	-56.4	-668.3	668.3
		C	-65.5	-66.5	-0.5	33.0	-33.0	-277.2	277.2
12F	13F	A	173.5	154.3	-9.6	-80.9	80.9	-703.0	703.0
		B	-115.8	-97.1	9.4	52.6	-52.6	-971.9	971.9
		C	-73.8	-70.9	1.4	35.7	-35.7	-406.0	406.0
11F	12F	A	207.1	192.0	-7.6	-99.8	99.8	-940.7	940.7
		B	-188.6	-170.7	9.0	89.8	-89.8	-1278.3	1278.3
		C	-84.9	-85.8	-0.4	42.7	-42.7	-548.7	548.7
10F	11F	A	173.5	185.2	5.9	-89.7	89.7	-1182.6	1182.6
		B	-143.8	-155.5	-5.8	74.8	-74.8	-1587.1	1587.1
		C	-78.7	-80.7	-1.0	39.9	-39.9	-694.6	694.6
9F	10F	A	175.7	170.2	-2.8	-86.0	86.0	-1422.0	1422.0
		B	-145.7	-142.7	1.5	71.6	-71.6	-1896.2	1896.2
		C	-74.5	-76.0	-0.8	37.4	-37.4	-835.3	835.3
8F	9F	A	193.3	191.2	-1.1	-96.1	96.1	-1705.8	1705.8
		B	-166.1	-166.1	0.0	83.1	-83.1	-2263.1	2263.1
		C	-79.3	-81.5	-1.1	40.2	-40.2	-976.4	976.4
7F	8F	A	173.0	184.2	5.6	-89.3	89.3	-1993.4	1993.4
		B	-145.8	-156.0	-5.1	75.4	-75.4	-2636.2	2636.2
		C	-71.8	-75.0	-1.6	36.7	-36.7	-1117.0	1117.0
6F	7F	A	176.2	185.8	4.8	-90.5	90.5	-2270.4	2270.4
		B	-147.1	-155.0	-3.9	75.5	-75.5	-2998.8	2998.8
		C	-68.3	-71.3	-1.5	34.9	-34.9	-1252.3	1252.3
5F	6F	A	170.8	171.4	0.3	-85.6	85.6	-2537.9	2537.9
		B	-139.9	-147.1	-3.6	71.7	-71.7	-3352.7	3352.7
		C	-60.3	-60.2	0.1	30.1	-30.1	-1381.7	1381.7
4F	5F	A	184.5	185.2	0.3	-92.4	92.4	-2799.0	2799.0
		B	-139.1	-145.2	-3.1	71.1	-71.1	-3700.2	3700.2
		C	-63.6	-63.5	0.0	31.8	-31.8	-1507.8	1507.8
3F	4F	A	170.2	183.0	6.4	-88.3	88.3	-3054.0	3054.0
		B	-135.0	-143.8	-4.4	69.7	-69.7	-4041.1	4041.1
		C	-53.6	-55.3	-0.8	27.2	-27.2	-1630.7	1630.7
2F	3F	A	167.0	169.4	1.2	-84.1	84.1	-3297.8	3297.8
		B	-127.7	-124.0	1.8	62.9	-62.9	-4371.9	4371.9
		C	-49.8	-51.2	-0.7	25.2	-25.2	-1746.7	1746.7
1F	2F	A	178.7	248.7	35.0	-96.0	96.0	-3532.3	3532.3
		B	-148.7	-205.1	-28.2	79.5	-79.5	-4693.1	4693.1
		C	-44.7	-47.7	-1.5	20.8	-20.8	-1858.0	1858.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-222.5	-142.2	40.1	91.2	-91.2	45.5	-45.5
		B	-298.6	-236.8	30.9	133.8	-133.8	-10.8	10.8
		C	-147.4	-89.5	28.9	59.2	-59.2	-35.7	35.7
13F	14F	A	-259.2	-210.2	24.5	117.4	-117.4	123.0	-123.0
		B	-407.7	-376.4	15.7	196.0	-196.0	-3.3	3.3
		C	-231.5	-181.9	24.8	103.4	-103.4	-121.7	121.7
12F	13F	A	-288.1	-297.4	-4.6	144.6	-144.6	213.1	-213.1
		B	-457.6	-445.8	5.9	223.1	-223.1	25.3	-25.3
		C	-274.8	-297.2	-11.2	141.2	-141.2	-241.5	241.5
11F	12F	A	-214.2	-213.7	0.2	107.0	-107.0	310.2	-310.2
		B	-447.8	-424.1	11.8	218.0	-218.0	48.2	-48.2
		C	-140.2	-167.7	-13.7	77.0	-77.0	-363.5	363.5
10F	11F	A	-317.3	-260.7	28.3	144.5	-144.5	412.5	-412.5
		B	-518.1	-494.5	11.8	253.1	-253.1	65.0	-65.0
		C	-244.5	-229.8	7.4	118.6	-118.6	-484.4	484.4
9F	10F	A	-331.0	-323.1	3.9	162.5	-162.5	523.3	-523.3
		B	-576.1	-568.3	3.9	284.3	-284.3	95.3	-95.3
		C	-265.8	-273.0	-3.6	133.9	-133.9	-627.3	627.3
8F	9F	A	-305.0	-294.4	5.3	149.8	-149.8	667.8	-667.8
		B	-603.7	-598.6	2.6	300.6	-300.6	111.3	-111.3
		C	-269.4	-279.6	-5.1	137.3	-137.3	-785.2	785.2
7F	8F	A	-358.8	-329.9	14.5	172.2	-172.2	819.7	-819.7
		B	-649.4	-651.2	-0.9	325.1	-325.1	132.7	-132.7

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	C	-303.0	-310.4	-3.7	153.4	-153.4	-955.4	955.4
6F	7F	A	-357.7	-356.4	0.6	178.5	-178.5	970.7	-970.7
		B	-682.2	-706.5	-12.2	347.2	-347.2	169.1	-169.1
		C	-323.8	-342.5	-9.3	166.6	-166.6	-1139.9	1139.9
5F	6F	A	-348.9	-407.7	-29.4	189.1	-189.1	1118.5	-1118.5
		B	-679.2	-749.6	-35.2	357.2	-357.2	217.8	-217.8
		C	-322.4	-341.8	-9.7	166.1	-166.1	-1333.5	1333.5
4F	5F	A	-278.0	-332.2	-27.1	152.6	-152.6	1257.1	-1257.1
		B	-633.9	-700.2	-33.2	333.5	-333.5	281.6	-281.6
		C	-352.4	-369.8	-8.7	180.5	-180.5	-1533.3	1533.3
3F	4F	A	-337.3	-372.9	-17.8	177.6	-177.6	1386.8	-1386.8
		B	-686.7	-751.7	-32.5	359.6	-359.6	359.9	-359.9
		C	-351.6	-387.5	-17.9	184.8	-184.8	-1739.0	1739.0
2F	3F	A	-290.1	-435.7	-72.8	181.4	-181.4	1506.7	-1506.7
		B	-639.8	-788.4	-74.3	357.0	-357.0	449.5	-449.5
		C	-343.2	-408.1	-32.4	187.8	-187.8	-1946.8	1946.8
1F	2F	A	-160.7	-1243.0	-541.2	315.4	-315.4	1606.7	-1606.7
		B	-492.5	-1653.2	-580.3	482.2	-482.2	543.8	-543.8
		C	-276.2	-750.5	-237.2	230.7	-230.7	-2140.4	2140.4

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	222.5	142.2	-40.1	-91.2	91.2	-45.5	45.5
		B	298.6	236.8	-30.9	-133.8	133.8	10.8	-10.8
		C	147.4	89.5	-28.9	-59.2	59.2	35.7	-35.7
13F	14F	A	259.2	210.2	-24.5	-117.4	117.4	-123.0	123.0
		B	407.7	376.4	-15.7	-196.0	196.0	3.3	-3.3
		C	231.5	181.9	-24.8	-103.4	103.4	121.7	-121.7
12F	13F	A	288.1	297.4	4.6	-144.6	144.6	-213.1	213.1
		B	457.6	445.8	-5.9	-223.1	223.1	-25.3	25.3
		C	274.8	297.2	11.2	-141.2	141.2	241.5	-241.5
11F	12F	A	214.2	213.7	-0.2	-107.0	107.0	-310.2	310.2
		B	447.8	424.1	-11.8	-218.0	218.0	-48.2	48.2
		C	140.2	167.7	13.7	-77.0	77.0	363.5	-363.5
10F	11F	A	317.3	260.7	-28.3	-144.5	144.5	-412.5	412.5
		B	518.1	494.5	-11.8	-253.1	253.1	-65.0	65.0
		C	244.5	229.8	-7.4	-118.6	118.6	484.4	-484.4
9F	10F	A	331.0	323.1	-3.9	-162.5	162.5	-523.3	523.3
		B	576.1	568.3	-3.9	-284.3	284.3	-95.3	95.3
		C	265.8	273.0	3.6	-133.9	133.9	627.3	-627.3
8F	9F	A	305.0	294.4	-5.3	-149.8	149.8	-667.8	667.8
		B	603.7	598.6	-2.6	-300.6	300.6	-111.3	111.3
		C	269.4	279.6	5.1	-137.3	137.3	785.2	-785.2
7F	8F	A	358.8	329.9	-14.5	-172.2	172.2	-819.7	819.7
		B	649.4	651.2	0.9	-325.1	325.1	-132.7	132.7
		C	303.0	310.4	3.7	-153.4	153.4	955.4	-955.4
6F	7F	A	357.7	356.4	-0.6	-178.5	178.5	-970.7	970.7
		B	682.2	706.5	12.2	-347.2	347.2	-169.1	169.1
		C	323.8	342.5	9.3	-166.6	166.6	1139.9	-1139.9
5F	6F	A	348.9	407.7	29.4	-189.1	189.1	-1118.5	1118.5
		B	679.2	749.6	35.2	-357.2	357.2	-217.8	217.8
		C	322.4	341.8	9.7	-166.1	166.1	1333.5	-1333.5
4F	5F	A	278.0	332.2	27.1	-152.6	152.6	-1257.1	1257.1
		B	633.9	700.2	33.2	-333.5	333.5	-281.6	281.6
		C	352.4	369.8	8.7	-180.5	180.5	1533.3	-1533.3
3F	4F	A	337.3	372.9	17.8	-177.6	177.6	-1386.8	1386.8
		B	686.7	751.7	32.5	-359.6	359.6	-359.9	359.9
		C	351.6	387.5	17.9	-184.8	184.8	1739.0	-1739.0
2F	3F	A	290.1	435.7	72.8	-181.4	181.4	-1506.7	1506.7
		B	639.8	788.4	74.3	-357.0	357.0	-449.5	449.5
		C	343.2	408.1	32.4	-187.8	187.8	1946.8	-1946.8
1F	2F	A	160.7	1243.0	541.2	-315.4	315.4	-1606.7	1606.7
		B	492.5	1653.2	580.3	-482.2	482.2	-543.8	543.8
		C	276.2	750.5	237.2	-230.7	230.7	2140.4	-2140.4

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-540.0	654.6	610.8	309.1	327.0	0.0	0.0
	B	C	-344.9	186.7	89.7	172.1	128.2	0.0	0.0
14F	A	B	-664.3	501.6	398.7	271.8	246.3	0.0	0.0
	B	C	-110.6	274.9	97.8	96.5	159.2	0.0	0.0
13F	A	B	-593.2	502.9	433.6	266.1	252.0	0.0	0.0
	B	C	-175.3	233.9	86.0	111.2	144.5	0.0	0.0
12F	A	B	-667.8	459.7	445.8	284.0	251.5	0.0	0.0
	B	C	-101.7	256.1	111.7	97.9	157.8	0.0	0.0
11F	A	B	-702.9	483.1	416.6	284.9	250.6	0.0	0.0
	B	C	-91.3	261.4	114.3	95.7	160.0	0.0	0.0
10F	A	B	-677.2	491.4	425.3	282.3	253.2	0.0	0.0
	B	C	-111.1	246.9	111.6	100.5	155.3	0.0	0.0
9F	A	B	-693.4	510.9	407.4	282.0	253.5	0.0	0.0
	B	C	-111.8	245.4	112.0	100.8	154.9	0.0	0.0
8F	A	B	-696.9	528.2	397.0	280.9	254.6	0.0	0.0
	B	C	-117.4	241.8	111.0	102.1	153.7	0.0	0.0
7F	A	B	-678.0	544.4	398.3	278.2	257.3	0.0	0.0
	B	C	-134.4	227.8	109.5	106.4	149.4	0.0	0.0
6F	A	B	-659.2	564.3	397.8	275.2	260.3	0.0	0.0
	B	C	-152.3	211.8	108.6	111.1	144.7	0.0	0.0
5F	A	B	-656.3	576.7	393.1	274.0	261.5	0.0	0.0
	B	C	-156.3	214.2	108.5	113.0	146.2	0.0	0.0
4F	A	B	-649.0	593.7	388.2	272.1	263.4	0.0	0.0
	B	C	-169.3	209.3	104.4	115.5	143.7	0.0	0.0
3F	A	B	-623.5	616.9	389.4	268.3	267.3	0.0	0.0
	B	C	-193.6	189.5	102.2	121.6	137.6	0.0	0.0
2F	A	B	-601.9	651.9	382.7	263.9	271.7	0.0	0.0
	B	C	-212.1	167.6	103.9	127.3	132.0	0.0	0.0
1F	A	B	-365.4	1057.5	858.5	376.6	484.8	0.0	0.0
	B	C	-772.0	68.7	-2.2	298.0	102.6	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	275.4	250.5	12.5	-41.1	41.1	0.0	0.0
	B	C	114.0	174.6	-30.3	-40.1	40.1	0.0	0.0
14F	A	B	538.8	489.1	24.8	-80.3	80.3	0.0	0.0
	B	C	312.4	379.3	-33.4	-96.1	96.1	0.0	0.0
13F	A	B	708.6	624.2	42.2	-104.1	104.1	0.0	0.0
	B	C	432.9	526.5	-46.8	-133.3	133.3	0.0	0.0
12F	A	B	1257.0	1190.1	33.4	-191.2	191.2	0.0	0.0
	B	C	409.2	488.8	-39.8	-124.7	124.7	0.0	0.0
11F	A	B	1491.4	1432.6	29.4	-228.4	228.4	0.0	0.0
	B	C	456.3	465.3	-4.5	-128.0	128.0	0.0	0.0
10F	A	B	1637.8	1561.4	38.2	-249.9	249.9	0.0	0.0
	B	C	527.5	552.9	-12.7	-150.0	150.0	0.0	0.0
9F	A	B	1815.2	1745.3	34.9	-278.2	278.2	0.0	0.0
	B	C	600.4	605.8	-2.7	-167.5	167.5	0.0	0.0
8F	A	B	1953.5	1888.6	32.5	-300.2	300.2	0.0	0.0
	B	C	658.4	652.0	3.2	-182.0	182.0	0.0	0.0
7F	A	B	2068.5	1993.8	37.4	-317.4	317.4	0.0	0.0
	B	C	706.3	700.0	3.2	-195.3	195.3	0.0	0.0
6F	A	B	2138.6	2069.6	34.5	-328.8	328.8	0.0	0.0
	B	C	750.5	746.2	2.1	-207.9	207.9	0.0	0.0
5F	A	B	2091.8	1980.8	55.5	-318.2	318.2	0.0	0.0
	B	C	1073.6	1043.2	15.2	-294.0	294.0	0.0	0.0
4F	A	B	2086.5	1987.4	49.6	-318.3	318.3	0.0	0.0
	B	C	1136.1	1138.1	-1.0	-315.9	315.9	0.0	0.0
3F	A	B	2092.3	1984.1	54.1	-318.5	318.5	0.0	0.0
	B	C	1147.9	1140.1	3.9	-317.8	317.8	0.0	0.0
2F	A	B	1812.0	1723.0	44.5	-276.2	276.2	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	B	C	1033.1	1034.4	-0.6	-287.1	287.1	0.0	0.0
1F	A	B	1580.7	1140.8	220.0	-212.6	212.6	0.0	0.0
	B	C	953.8	858.5	47.6	-251.7	251.7	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-275.4	-250.5	-12.5	41.1	-41.1	0.0	0.0
	B	C	-114.0	-174.6	30.3	40.1	-40.1	0.0	0.0
14F	A	B	-538.8	-489.1	-24.8	80.3	-80.3	0.0	0.0
	B	C	-312.4	-379.3	33.4	96.1	-96.1	0.0	0.0
13F	A	B	-708.6	-624.2	-42.2	104.1	-104.1	0.0	0.0
	B	C	-432.9	-526.5	46.8	133.3	-133.3	0.0	0.0
12F	A	B	-1257.0	-1190.1	-33.4	191.2	-191.2	0.0	0.0
	B	C	-409.2	-488.8	39.8	124.7	-124.7	0.0	0.0
11F	A	B	-1491.4	-1432.6	-29.4	228.4	-228.4	0.0	0.0
	B	C	-456.3	-465.3	4.5	128.0	-128.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1637.8	-1561.4	-38.2	249.9	-249.9	0.0	0.0
	B	C	-527.5	-552.9	12.7	150.0	-150.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1815.2	-1745.3	-34.9	278.2	-278.2	0.0	0.0
	B	C	-600.4	-605.8	2.7	167.5	-167.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1953.5	-1888.6	-32.5	300.2	-300.2	0.0	0.0
	B	C	-658.4	-652.0	-3.2	182.0	-182.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2068.5	-1993.8	-37.4	317.4	-317.4	0.0	0.0
	B	C	-706.3	-700.0	-3.2	195.3	-195.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2138.6	-2069.6	-34.5	328.8	-328.8	0.0	0.0
	B	C	-750.5	-746.2	-2.1	207.9	-207.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2091.8	-1980.8	-55.5	318.2	-318.2	0.0	0.0
	B	C	-1073.6	-1043.2	-15.2	294.0	-294.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2086.5	-1987.4	-49.6	318.3	-318.3	0.0	0.0
	B	C	-1136.1	-1138.1	1.0	315.9	-315.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2092.3	-1984.1	-54.1	318.5	-318.5	0.0	0.0
	B	C	-1147.9	-1140.1	-3.9	317.8	-317.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1812.0	-1723.0	-44.5	276.2	-276.2	0.0	0.0
	B	C	-1033.1	-1034.4	0.6	287.1	-287.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1580.7	-1140.8	-220.0	212.6	-212.6	0.0	0.0
	B	C	-953.8	-858.5	-47.6	251.7	-251.7	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	540.0	379.4	-80.3	-229.8	229.8	-391.0	391.0
		B	-309.8	-229.5	40.1	134.8	-134.8	-637.4	637.4
		C	-186.7	-160.2	13.3	86.7	-86.7	-214.3	214.3
13F	14F	A	284.9	293.8	4.4	-144.7	144.7	-732.6	732.6
		B	-161.5	-166.2	-2.3	81.9	-81.9	-1080.6	1080.6
		C	-114.8	-112.5	1.2	56.8	-56.8	-431.4	431.4
12F	13F	A	299.4	244.0	-27.7	-134.2	134.2	-1072.4	1072.4
		B	-161.4	-117.3	22.0	68.8	-68.8	-1550.4	1550.4
		C	-121.4	-121.3	0.0	59.9	-59.9	-636.0	636.0
11F	12F	A	423.8	343.8	-40.0	-191.9	191.9	-1432.3	1432.3
		B	-240.7	-194.1	23.3	108.7	-108.7	-2008.2	2008.2
		C	-134.7	-136.0	-0.6	67.7	-67.7	-851.4	851.4
10F	11F	A	359.1	321.5	-18.8	-170.2	170.2	-1796.7	1796.7
		B	-197.6	-180.1	8.8	94.4	-94.4	-2466.3	2466.3
		C	-125.4	-128.4	-1.5	63.4	-63.4	-1069.7	1069.7
9F	10F	A	355.7	297.5	-29.1	-162.3	162.3	-2160.3	2160.3
		B	-200.2	-168.5	15.8	91.6	-91.6	-2934.8	2934.8
		C	-118.6	-120.4	-0.9	59.4	-59.4	-1284.4	1284.4
8F	9F	A	396.0	339.7	-28.1	-183.9	183.9	-2492.0	2492.0
		B	-230.7	-200.1	15.3	107.7	-107.7	-3357.0	3357.0
		C	-124.9	-128.1	-1.6	63.3	-63.3	-1500.9	1500.9
7F	8F	A	357.2	321.6	-17.8	-169.7	169.7	-2823.4	2823.4
		B	-210.7	-192.1	9.3	100.7	-100.7	-3781.4	3781.4
		C	-113.6	-118.7	-2.5	58.1	-58.1	-1718.4	1718.4
6F	7F	A	356.4	318.6	-18.9	-168.7	168.7	-3161.4	3161.4

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	B	-217.9	-196.7	10.6	103.6	-103.6	-4226.0	4226.0
		C	-109.1	-114.4	-2.6	55.9	-55.9	-1932.9	1932.9
5F	6F	A	340.7	294.0	-23.3	-158.7	158.7	-3504.7	3504.7
		B	-215.3	-195.1	10.1	102.6	-102.6	-4689.8	4689.8
		C	-97.4	-96.5	0.5	48.5	-48.5	-2144.2	2144.2
4F	5F	A	362.3	314.4	-23.9	-169.2	169.2	-3856.7	3856.7
		B	-225.4	-201.0	12.2	106.6	-106.6	-5169.5	5169.5
		C	-117.7	-110.8	3.5	57.1	-57.1	-2359.0	2359.0
3F	4F	A	334.6	302.2	-16.2	-159.2	159.2	-4216.6	4216.6
		B	-223.3	-202.7	10.3	106.5	-106.5	-5666.1	5666.1
		C	-98.5	-96.0	1.2	48.6	-48.6	-2573.7	2573.7
2F	3F	A	321.3	280.1	-20.6	-150.4	150.4	-4582.2	4582.2
		B	-220.6	-189.1	15.7	102.4	-102.4	-6185.7	6185.7
		C	-93.5	-92.7	0.4	46.6	-46.6	-2784.5	2784.5
1F	2F	A	321.8	365.4	21.8	-154.4	154.4	-4954.0	4954.0
		B	-250.7	-285.6	-17.4	120.5	-120.5	-6728.7	6728.7
		C	-74.9	-68.7	3.1	32.3	-32.3	-2992.5	2992.5

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-275.4	-191.6	41.9	116.8	-116.8	29.3	-29.3
		B	-364.5	-290.5	37.0	163.7	-163.7	9.6	-9.6
		C	-174.6	-116.1	29.3	72.7	-72.7	-38.0	38.0
13F	14F	A	-347.1	-276.9	35.1	156.0	-156.0	93.7	-93.7
		B	-511.1	-451.9	29.6	240.7	-240.7	39.7	-39.7
		C	-263.2	-217.6	22.8	120.2	-120.2	-132.2	132.2
12F	13F	A	-431.7	-456.7	-12.5	219.3	-219.3	182.6	-182.6
		B	-605.2	-585.4	9.9	294.0	-294.0	82.6	-82.6
		C	-308.9	-325.8	-8.5	156.7	-156.7	-263.5	263.5
11F	12F	A	-800.3	-644.8	77.8	361.3	-361.3	356.2	-356.2
		B	-1013.9	-826.0	94.0	460.0	-460.0	32.8	-32.8
		C	-163.0	-193.3	-15.2	89.1	-89.1	-385.5	385.5
10F	11F	A	-846.6	-704.0	71.3	387.7	-387.7	566.3	-566.3
		B	-1062.8	-907.1	77.9	492.5	-492.5	-50.1	50.1
		C	-272.0	-258.6	6.7	132.7	-132.7	-510.8	510.8
9F	10F	A	-933.8	-796.7	68.5	429.9	-429.9	797.9	-797.9
		B	-1181.9	-1012.0	84.9	545.1	-545.1	-132.6	132.6
		C	-294.2	-303.0	-4.4	148.4	-148.4	-658.1	658.1
8F	9F	A	-1018.5	-874.4	72.0	473.2	-473.2	1027.8	-1027.8
		B	-1333.7	-1152.2	90.8	621.5	-621.5	-200.4	200.4
		C	-302.8	-314.7	-5.9	154.4	-154.4	-822.7	822.7
7F	8F	A	-1079.1	-935.0	72.0	503.5	-503.5	1277.2	-1277.2
		B	-1394.8	-1230.2	82.3	656.2	-656.2	-273.6	273.6
		C	-337.3	-348.2	-5.5	171.4	-171.4	-1001.8	1001.8
6F	7F	A	-1133.5	-1010.2	61.6	535.9	-535.9	1549.2	-1549.2
		B	-1469.9	-1306.2	81.8	694.0	-694.0	-356.0	356.0
		C	-351.8	-364.5	-6.4	179.1	-179.1	-1194.1	1194.1
5F	6F	A	-1128.4	-1036.0	46.2	541.1	-541.1	1838.2	-1838.2
		B	-1513.9	-1430.9	41.5	736.2	-736.2	-442.7	442.7
		C	-381.7	-443.4	-30.9	206.3	-206.3	-1398.9	1398.9
4F	5F	A	-1055.8	-977.5	39.1	508.3	-508.3	2122.6	-2122.6
		B	-1623.5	-1472.0	75.7	773.9	-773.9	-438.8	438.8
		C	-599.7	-578.2	10.8	294.5	-294.5	-1689.6	1689.6
3F	4F	A	-1109.0	-1013.1	48.0	530.5	-530.5	2413.4	-2413.4
		B	-1651.4	-1513.2	69.1	791.1	-791.1	-418.9	418.9
		C	-560.0	-578.8	-9.4	284.7	-284.7	-2002.2	2002.2
2F	3F	A	-1079.2	-1131.7	-26.3	552.7	-552.7	2712.8	-2712.8
		B	-1618.8	-1591.1	13.9	802.5	-802.5	-404.2	404.2
		C	-561.3	-609.2	-24.0	292.6	-292.6	-2317.4	2317.4
1F	2F	A	-680.3	-1580.7	-450.2	508.1	-508.1	2979.4	-2979.4
		B	-1165.0	-2094.5	-464.8	732.5	-732.5	-385.4	385.4
		C	-425.2	-858.5	-216.7	288.5	-288.5	-2603.1	2603.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	275.4	191.6	-41.9	-116.8	116.8	-29.3	29.3
		B	364.5	290.5	-37.0	-163.7	163.7	-9.6	9.6
		C	174.6	116.1	-29.3	-72.7	72.7	38.0	-38.0
13F	14F	A	347.1	276.9	-35.1	-156.0	156.0	-93.7	93.7
		B	511.1	451.9	-29.6	-240.7	240.7	-39.7	39.7
		C	263.2	217.6	-22.8	-120.2	120.2	132.2	-132.2
12F	13F	A	431.7	456.7	12.5	-219.3	219.3	-182.6	182.6
		B	605.2	585.4	-9.9	-294.0	294.0	-82.6	82.6
		C	308.9	325.8	8.5	-156.7	156.7	263.5	-263.5
11F	12F	A	800.3	644.8	-77.8	-361.3	361.3	-356.2	356.2
		B	1013.9	826.0	-94.0	-460.0	460.0	-32.8	32.8
		C	163.0	193.3	15.2	-89.1	89.1	385.5	-385.5
10F	11F	A	846.6	704.0	-71.3	-387.7	387.7	-566.3	566.3
		B	1062.8	907.1	-77.9	-492.5	492.5	50.1	-50.1
		C	272.0	258.6	-6.7	-132.7	132.7	510.8	-510.8
9F	10F	A	933.8	796.7	-68.5	-429.9	429.9	-797.9	797.9
		B	1181.9	1012.0	-84.9	-545.1	545.1	132.6	-132.6
		C	294.2	303.0	4.4	-148.4	148.4	658.1	-658.1
8F	9F	A	1018.5	874.4	-72.0	-473.2	473.2	-1027.8	1027.8
		B	1333.7	1152.2	-90.8	-621.5	621.5	200.4	-200.4
		C	302.8	314.7	5.9	-154.4	154.4	822.7	-822.7
7F	8F	A	1079.1	935.0	-72.0	-503.5	503.5	-1277.2	1277.2
		B	1394.8	1230.2	-82.3	-656.2	656.2	273.6	-273.6
		C	337.3	348.2	5.5	-171.4	171.4	1001.8	-1001.8
6F	7F	A	1133.5	1010.2	-61.6	-535.9	535.9	-1549.2	1549.2
		B	1469.9	1306.2	-81.8	-694.0	694.0	356.0	-356.0
		C	351.8	364.5	6.4	-179.1	179.1	1194.1	-1194.1
5F	6F	A	1128.4	1036.0	-46.2	-541.1	541.1	-1838.2	1838.2
		B	1513.9	1430.9	-41.5	-736.2	736.2	442.7	-442.7
		C	381.7	443.4	30.9	-206.3	206.3	1398.9	-1398.9
4F	5F	A	1055.8	977.5	-39.1	-508.3	508.3	-2122.6	2122.6
		B	1623.5	1472.0	-75.7	-773.9	773.9	438.8	-438.8
		C	599.7	578.2	-10.8	-294.5	294.5	1689.6	-1689.6
3F	4F	A	1109.0	1013.1	-48.0	-530.5	530.5	-2413.4	2413.4
		B	1651.4	1513.2	-69.1	-791.1	791.1	418.9	-418.9
		C	560.0	578.8	9.4	-284.7	284.7	2002.2	-2002.2
2F	3F	A	1079.2	1131.7	26.3	-552.7	552.7	-2712.8	2712.8
		B	1618.8	1591.1	-13.9	-802.5	802.5	404.2	-404.2
		C	561.3	609.2	24.0	-292.6	292.6	2317.4	-2317.4
1F	2F	A	680.3	1580.7	450.2	-508.1	508.1	-2979.4	2979.4
		B	1165.0	2094.5	464.8	-732.5	732.5	385.4	-385.4
		C	425.2	858.5	216.7	-288.5	288.5	2603.1	-2603.1

=====

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-549.6	642.9	611.9	310.7	325.3	0.0	0.0
	B	C	-343.9	188.1	89.5	171.8	128.5	0.0	0.0
14F	A	B	-675.5	495.7	396.1	273.1	245.0	0.0	0.0
	B	C	-135.7	297.2	116.2	116.2	165.1	0.0	0.0
13F	A	B	-603.0	498.1	431.1	267.2	250.9	0.0	0.0
	B	C	-203.7	257.3	102.1	131.2	150.1	0.0	0.0
12F	A	B	-690.2	442.2	443.3	287.1	248.4	0.0	0.0
	B	C	-130.0	277.4	129.0	118.1	163.1	0.0	0.0
11F	A	B	-729.5	460.2	414.7	288.8	246.7	0.0	0.0
	B	C	-120.6	282.5	131.1	116.1	165.1	0.0	0.0
10F	A	B	-701.2	471.7	423.1	285.7	249.8	0.0	0.0
	B	C	-140.4	268.2	128.4	120.9	160.4	0.0	0.0
9F	A	B	-718.1	489.6	405.7	285.6	249.9	0.0	0.0
	B	C	-140.7	267.8	128.4	121.0	160.3	0.0	0.0
8F	A	B	-720.9	507.1	395.6	284.5	251.1	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	-146.7	264.9	126.9	122.2	159.1	0.0	0.0
7F	A	B	-699.0	526.5	396.8	281.2	254.3	0.0	0.0
	B	C	-164.6	250.4	125.2	126.7	154.6	0.0	0.0
6F	A	B	-677.0	549.8	396.2	277.7	257.8	0.0	0.0
	B	C	-184.0	233.0	124.2	131.8	149.5	0.0	0.0
5F	A	B	-671.1	565.1	391.5	276.0	259.5	0.0	0.0
	B	C	-189.3	233.6	124.4	134.2	150.5	0.0	0.0
4F	A	B	-660.7	585.1	386.7	273.7	261.9	0.0	0.0
	B	C	-202.8	229.6	119.6	136.6	148.1	0.0	0.0
3F	A	B	-630.9	612.4	387.9	269.2	266.3	0.0	0.0
	B	C	-227.7	210.0	117.0	142.8	141.9	0.0	0.0
2F	A	B	-604.4	653.4	380.7	263.9	271.6	0.0	0.0
	B	C	-245.7	186.8	119.6	148.6	136.2	0.0	0.0
1F	A	B	-366.5	1053.1	860.3	377.0	484.3	0.0	0.0
	B	C	-775.8	73.7	-6.6	297.8	102.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	263.1	236.8	13.1	-39.1	39.1	0.0	0.0
	B	C	120.3	177.4	-28.6	-41.3	41.3	0.0	0.0
14F	A	B	518.9	466.5	26.2	-77.0	77.0	0.0	0.0
	B	C	329.4	397.0	-33.8	-100.9	100.9	0.0	0.0
13F	A	B	688.2	599.7	44.3	-100.6	100.6	0.0	0.0
	B	C	454.6	551.0	-48.2	-139.7	139.7	0.0	0.0
12F	A	B	1217.9	1147.0	35.5	-184.8	184.8	0.0	0.0
	B	C	432.9	512.2	-39.7	-131.3	131.3	0.0	0.0
11F	A	B	1445.2	1383.0	31.1	-221.0	221.0	0.0	0.0
	B	C	482.6	486.9	-2.1	-134.6	134.6	0.0	0.0
10F	A	B	1592.8	1512.2	40.3	-242.6	242.6	0.0	0.0
	B	C	557.0	577.7	-10.3	-157.6	157.6	0.0	0.0
9F	A	B	1768.0	1694.1	36.9	-270.5	270.5	0.0	0.0
	B	C	634.6	634.3	0.2	-176.2	176.2	0.0	0.0
8F	A	B	1906.4	1837.7	34.4	-292.5	292.5	0.0	0.0
	B	C	696.3	683.4	6.5	-191.6	191.6	0.0	0.0
7F	A	B	2024.3	1945.4	39.4	-310.1	310.1	0.0	0.0
	B	C	746.4	733.4	6.5	-205.5	205.5	0.0	0.0
6F	A	B	2098.2	2024.9	36.6	-322.1	322.1	0.0	0.0
	B	C	792.0	780.8	5.6	-218.4	218.4	0.0	0.0
5F	A	B	2055.9	1940.7	57.6	-312.2	312.2	0.0	0.0
	B	C	1118.4	1078.8	19.8	-305.2	305.2	0.0	0.0
4F	A	B	2055.3	1951.8	51.7	-313.1	313.1	0.0	0.0
	B	C	1183.6	1179.3	2.1	-328.2	328.2	0.0	0.0
3F	A	B	2066.2	1953.8	56.2	-314.1	314.1	0.0	0.0
	B	C	1196.1	1181.7	7.2	-330.3	330.3	0.0	0.0
2F	A	B	1793.0	1699.2	46.9	-272.8	272.8	0.0	0.0
	B	C	1074.3	1069.4	2.5	-297.7	297.7	0.0	0.0
1F	A	B	1570.7	1135.9	217.4	-211.5	211.5	0.0	0.0
	B	C	956.4	865.0	45.7	-253.0	253.0	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-263.1	-236.8	-13.1	39.1	-39.1	0.0	0.0
	B	C	-120.3	-177.4	28.6	41.3	-41.3	0.0	0.0
14F	A	B	-518.9	-466.5	-26.2	77.0	-77.0	0.0	0.0
	B	C	-329.4	-397.0	33.8	100.9	-100.9	0.0	0.0
13F	A	B	-688.2	-599.7	-44.3	100.6	-100.6	0.0	0.0
	B	C	-454.6	-551.0	48.2	139.7	-139.7	0.0	0.0
12F	A	B	-1217.9	-1147.0	-35.5	184.8	-184.8	0.0	0.0
	B	C	-432.9	-512.2	39.7	131.3	-131.3	0.0	0.0
11F	A	B	-1445.2	-1383.0	-31.1	221.0	-221.0	0.0	0.0
	B	C	-482.6	-486.9	2.1	134.6	-134.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1592.8	-1512.2	-40.3	242.6	-242.6	0.0	0.0
	B	C	-557.0	-577.7	10.3	157.6	-157.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1768.0	-1694.1	-36.9	270.5	-270.5	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-634.6	-634.3	-0.2	176.2	-176.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1906.4	-1837.7	-34.4	292.5	-292.5	0.0	0.0
	B	C	-696.3	-683.4	-6.5	191.6	-191.6	0.0	0.0
7F	A	B	-2024.3	-1945.4	-39.4	310.1	-310.1	0.0	0.0
	B	C	-746.4	-733.4	-6.5	205.5	-205.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2098.2	-2024.9	-36.6	322.1	-322.1	0.0	0.0
	B	C	-792.0	-780.8	-5.6	218.4	-218.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2055.9	-1940.7	-57.6	312.2	-312.2	0.0	0.0
	B	C	-1118.4	-1078.8	-19.8	305.2	-305.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2055.3	-1951.8	-51.7	313.1	-313.1	0.0	0.0
	B	C	-1183.6	-1179.3	-2.1	328.2	-328.2	0.0	0.0
3F	A	B	-2066.2	-1953.8	-56.2	314.1	-314.1	0.0	0.0
	B	C	-1196.1	-1181.7	-7.2	330.3	-330.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1793.0	-1699.2	-46.9	272.8	-272.8	0.0	0.0
	B	C	-1074.3	-1069.4	-2.5	297.7	-297.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1570.7	-1135.9	-217.4	211.5	-211.5	0.0	0.0
	B	C	-956.4	-865.0	-45.7	253.0	-253.0	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	549.6	386.2	-81.7	-234.0	234.0	-408.2	408.2
		B	-299.0	-216.6	41.2	128.9	-128.9	-651.9	651.9
		C	-188.1	-167.9	10.1	89.0	-89.0	-208.5	208.5
13F	14F	A	289.2	298.1	4.4	-146.8	146.8	-774.6	774.6
		B	-143.4	-149.3	-2.9	73.2	-73.2	-1142.5	1142.5
		C	-129.3	-125.0	2.1	63.6	-63.6	-462.8	462.8
12F	13F	A	305.0	249.7	-27.6	-136.9	136.9	-1135.3	1135.3
		B	-145.1	-103.3	20.9	61.3	-61.3	-1654.2	1654.2
		C	-132.3	-132.3	0.0	65.3	-65.3	-701.9	701.9
11F	12F	A	440.6	357.3	-41.6	-199.5	199.5	-1518.0	1518.0
		B	-208.9	-168.3	20.3	94.3	-94.3	-2148.7	2148.7
		C	-145.1	-146.6	-0.8	72.9	-72.9	-952.2	952.2
10F	11F	A	372.2	333.1	-19.6	-176.3	176.3	-1904.4	1904.4
		B	-171.4	-156.6	7.4	82.0	-82.0	-2640.4	2640.4
		C	-135.9	-139.1	-1.6	68.8	-68.8	-1204.8	1204.8
9F	10F	A	368.1	308.0	-30.0	-168.0	168.0	-2287.7	2287.7
		B	-174.7	-147.0	13.9	79.9	-79.9	-3140.5	3140.5
		C	-129.1	-131.2	-1.1	64.7	-64.7	-1453.9	1453.9
8F	9F	A	410.1	351.9	-29.1	-190.5	190.5	-2675.5	2675.5
		B	-202.0	-175.2	13.4	94.3	-94.3	-3646.9	3646.9
		C	-136.6	-140.1	-1.8	69.2	-69.2	-1704.8	1704.8
7F	8F	A	369.0	332.2	-18.4	-175.3	175.3	-3063.0	3063.0
		B	-185.2	-169.1	8.1	88.6	-88.6	-4156.4	4156.4
		C	-124.7	-130.3	-2.8	63.8	-63.8	-1956.6	1956.6
6F	7F	A	366.8	327.7	-19.5	-173.6	173.6	-3447.9	3447.9
		B	-192.9	-174.2	9.4	91.8	-91.8	-4675.3	4675.3
		C	-120.1	-126.0	-3.0	61.5	-61.5	-2205.8	2205.8
5F	6F	A	349.3	301.4	-23.9	-162.7	162.7	-3829.8	3829.8
		B	-191.7	-174.3	8.7	91.5	-91.5	-5204.3	5204.3
		C	-106.9	-105.2	0.9	53.0	-53.0	-2452.3	2452.3
4F	5F	A	369.7	320.9	-24.4	-172.6	172.6	-4212.8	4212.8
		B	-201.5	-179.9	10.8	95.3	-95.3	-5741.1	5741.1
		C	-128.4	-121.0	3.7	62.4	-62.4	-2701.8	2701.8
3F	4F	A	339.8	306.9	-16.4	-161.7	161.7	-4596.1	4596.1
		B	-202.4	-184.1	9.2	96.6	-96.6	-6286.4	6286.4
		C	-108.5	-105.7	1.4	53.5	-53.5	-2951.7	2951.7
2F	3F	A	324.0	282.2	-20.9	-151.6	151.6	-4975.5	4975.5
		B	-200.6	-170.0	15.3	92.7	-92.7	-6844.3	6844.3
		C	-104.3	-104.1	0.1	52.1	-52.1	-3198.8	3198.8
1F	2F	A	322.2	366.5	22.1	-154.8	154.8	-5351.8	5351.8
		B	-237.7	-277.3	-19.8	115.7	-115.7	-7415.3	7415.3
		C	-82.6	-73.7	4.5	35.1	-35.1	-3445.7	3445.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-263.1	-181.6	40.7	111.2	-111.2	39.0	-39.0
		B	-357.1	-286.0	35.5	160.8	-160.8	1.0	-1.0
		C	-177.4	-122.4	27.5	75.0	-75.0	39.8	39.8
13F	14F	A	-337.3	-267.8	34.8	151.3	-151.3	114.5	-114.5
		B	-509.9	-451.6	29.1	240.4	-240.4	24.5	-24.5
		C	-274.6	-229.7	22.4	126.1	-126.1	137.9	137.9
12F	13F	A	-420.4	-445.9	-12.8	213.9	-213.9	213.9	-213.9
		B	-602.7	-581.5	10.6	292.4	-292.4	63.0	-63.0
		C	-321.3	-338.3	-8.5	162.9	-162.9	-274.8	274.8
11F	12F	A	-771.9	-622.4	74.8	348.6	-348.6	396.0	-396.0
		B	-998.4	-814.3	92.0	453.2	-453.2	9.3	-9.3
		C	-174.0	-204.2	-15.1	94.5	-94.5	-402.8	402.8
10F	11F	A	-822.8	-683.1	69.9	376.5	-376.5	613.3	-613.3
		B	-1051.3	-897.5	76.9	487.2	-487.2	76.6	76.6
		C	-282.6	-270.7	6.0	138.3	-138.3	-534.1	534.1
9F	10F	A	-909.7	-776.4	66.6	418.9	-418.9	852.2	-852.2
		B	-1171.7	-1003.8	83.9	540.5	-540.5	-161.0	161.0
		C	-307.0	-316.3	-4.7	154.9	-154.9	-688.4	688.4
8F	9F	A	-991.6	-851.5	70.0	460.8	-460.8	1121.2	-1121.2
		B	-1324.9	-1145.4	89.8	617.6	-617.6	-256.7	256.7
		C	-317.9	-330.7	-6.4	162.2	-162.2	-861.5	861.5
7F	8F	A	-1054.9	-913.8	70.5	492.2	-492.2	1411.4	-1411.4
		B	-1388.6	-1225.6	81.5	653.5	-653.5	-358.2	358.2
		C	-352.6	-364.9	-6.1	179.4	-179.4	-1050.0	1050.0
6F	7F	A	-1110.4	-990.3	60.1	525.2	-525.2	1719.7	-1719.7
		B	-1466.2	-1303.8	81.2	692.5	-692.5	-463.5	463.5
		C	-368.6	-383.1	-7.2	187.9	-187.9	-1252.8	1252.8
5F	6F	A	-1107.9	-1018.5	44.7	531.6	-531.6	2040.3	-2040.3
		B	-1513.1	-1431.2	41.0	736.1	-736.1	-567.9	567.9
		C	-397.7	-458.6	-30.5	214.1	-214.1	-1468.8	1468.8
4F	5F	A	-1037.4	-961.8	37.8	499.8	-499.8	2351.1	-2351.1
		B	-1627.9	-1476.7	75.6	776.1	-776.1	-575.5	575.5
		C	-620.2	-598.8	10.7	304.7	-304.7	-1771.8	1771.8
3F	4F	A	-1093.5	-999.9	46.8	523.4	-523.4	2663.1	-2663.1
		B	-1658.7	-1520.4	69.2	794.8	-794.8	-560.8	560.8
		C	-580.6	-599.3	-9.4	295.0	-295.0	-2098.1	2098.1
2F	3F	A	-1066.3	-1119.9	-26.8	546.5	-546.5	2976.5	-2976.5
		B	-1629.5	-1601.1	14.2	807.6	-807.6	-545.0	545.0
		C	-582.4	-630.8	-24.2	303.3	-303.3	-2427.0	2427.0
1F	2F	A	-673.1	-1570.7	-448.8	504.2	-504.2	3248.9	-3248.9
		B	-1172.4	-2092.3	-460.0	733.7	-733.7	-520.3	520.3
		C	-438.6	-865.0	-213.2	292.9	-292.9	-2724.0	2724.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	263.1	181.6	-40.7	-111.2	111.2	-39.0	39.0
		B	357.1	286.0	-35.5	-160.8	160.8	-1.0	1.0
		C	177.4	122.4	-27.5	-75.0	75.0	39.8	-39.8
13F	14F	A	337.3	267.8	-34.8	-151.3	151.3	-114.5	114.5
		B	509.9	451.6	-29.1	-240.4	240.4	-24.5	24.5
		C	274.6	229.7	-22.4	-126.1	126.1	137.9	-137.9
12F	13F	A	420.4	445.9	12.8	-213.9	213.9	-213.9	213.9
		B	602.7	581.5	-10.6	-292.4	292.4	-63.0	63.0
		C	321.3	338.3	8.5	-162.9	162.9	274.8	-274.8
11F	12F	A	771.9	622.4	-74.8	-348.6	348.6	-396.0	396.0
		B	998.4	814.3	-92.0	-453.2	453.2	-9.3	9.3
		C	174.0	204.2	15.1	-94.5	94.5	402.8	-402.8
10F	11F	A	822.8	683.1	-69.9	-376.5	376.5	-613.3	613.3
		B	1051.3	897.5	-76.9	-487.2	487.2	76.6	-76.6
		C	282.6	270.7	-6.0	-138.3	138.3	534.1	-534.1
9F	10F	A	909.7	776.4	-66.6	-418.9	418.9	-852.2	852.2
		B	1171.7	1003.8	-83.9	-540.5	540.5	161.0	-161.0
		C	307.0	316.3	4.7	-154.9	154.9	688.4	-688.4
8F	9F	A	991.6	851.5	-70.0	-460.8	460.8	-1121.2	1121.2
		B	1324.9	1145.4	-89.8	-617.6	617.6	256.7	-256.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	317.9	330.7	6.4	-162.2	162.2	861.5	-861.5
7F	8F	A	1054.9	913.8	-70.5	-492.2	492.2	-1411.4	1411.4
		B	1388.6	1225.6	-81.5	-653.5	653.5	358.2	-358.2
		C	352.6	364.9	6.1	-179.4	179.4	1050.0	-1050.0
6F	7F	A	1110.4	990.3	-60.1	-525.2	525.2	-1719.7	1719.7
		B	1466.2	1303.8	-81.2	-692.5	692.5	463.5	-463.5
		C	368.6	383.1	7.2	-187.9	187.9	1252.8	-1252.8
5F	6F	A	1107.9	1018.5	-44.7	-531.6	531.6	-2040.3	2040.3
		B	1513.1	1431.2	-41.0	-736.1	736.1	567.9	-567.9
		C	397.7	458.6	30.5	-214.1	214.1	1468.8	-1468.8
4F	5F	A	1037.4	961.8	-37.8	-499.8	499.8	-2351.1	2351.1
		B	1627.9	1476.7	-75.6	-776.1	776.1	575.5	-575.5
		C	620.2	598.8	-10.7	-304.7	304.7	1771.8	-1771.8
3F	4F	A	1093.5	999.9	-46.8	-523.4	523.4	-2663.1	2663.1
		B	1658.7	1520.4	-69.2	-794.8	794.8	560.8	-560.8
		C	580.6	599.3	9.4	-295.0	295.0	2098.1	-2098.1
2F	3F	A	1066.3	1119.9	26.8	-546.5	546.5	-2976.5	2976.5
		B	1629.5	1601.1	-14.2	-807.6	807.6	545.0	-545.0
		C	582.4	630.8	24.2	-303.3	303.3	2427.0	-2427.0
1F	2F	A	673.1	1570.7	448.8	-504.2	504.2	-3248.9	3248.9
		B	1172.4	2092.3	460.0	-733.7	733.7	520.3	-520.3
		C	438.6	865.0	213.2	-292.9	292.9	2724.0	-2724.0

=====

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-547.8	639.4	614.6	310.9	325.2	0.0	0.0
	B	C	-320.4	204.5	93.0	166.2	134.0	0.0	0.0
14F	A	B	-674.4	487.2	400.9	273.7	244.4	0.0	0.0
	B	C	-80.6	294.2	91.1	91.9	144.3	0.0	0.0
13F	A	B	-602.3	489.0	436.1	267.9	250.2	0.0	0.0
	B	C	-147.9	250.2	79.5	107.4	128.8	0.0	0.0
12F	A	B	-683.7	438.1	448.7	287.0	248.6	0.0	0.0
	B	C	-70.0	273.3	106.9	93.4	142.9	0.0	0.0
11F	A	B	-720.7	461.3	418.6	288.0	247.5	0.0	0.0
	B	C	-60.0	277.9	109.6	91.3	144.9	0.0	0.0
10F	A	B	-693.7	470.6	427.4	285.2	250.3	0.0	0.0
	B	C	-81.0	262.6	106.7	96.4	139.8	0.0	0.0
9F	A	B	-710.2	490.7	409.1	284.9	250.6	0.0	0.0
	B	C	-82.0	260.7	107.2	96.8	139.4	0.0	0.0
8F	A	B	-713.1	509.2	398.4	283.7	251.8	0.0	0.0
	B	C	-89.2	256.0	106.0	98.4	137.8	0.0	0.0
7F	A	B	-692.5	527.3	399.7	280.7	254.9	0.0	0.0
	B	C	-109.2	239.4	104.2	103.5	132.7	0.0	0.0
6F	A	B	-672.0	549.5	398.8	277.3	258.2	0.0	0.0
	B	C	-130.5	220.7	103.0	109.1	127.2	0.0	0.0
5F	A	B	-668.2	562.2	394.4	276.0	259.5	0.0	0.0
	B	C	-130.8	226.1	103.3	110.1	129.6	0.0	0.0
4F	A	B	-658.6	582.3	389.1	273.7	261.8	0.0	0.0
	B	C	-148.7	217.7	98.5	113.7	125.9	0.0	0.0
3F	A	B	-630.0	609.2	390.0	269.4	266.1	0.0	0.0
	B	C	-179.7	191.9	95.9	121.6	118.1	0.0	0.0
2F	A	B	-605.2	647.9	383.0	264.4	271.1	0.0	0.0
	B	C	-205.0	164.7	96.9	128.9	110.8	0.0	0.0
1F	A	B	-366.4	1057.5	858.1	376.7	484.7	0.0	0.0
	B	C	-771.9	67.3	-1.5	298.2	102.4	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	261.5	233.1	14.2	-38.6	38.6	0.0	0.0
	B	C	124.9	180.1	-27.6	-42.4	42.4	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	517.6	466.3	25.6	-76.9	76.9	0.0	0.0
	B	C	324.4	388.7	-32.1	-99.1	99.1	0.0	0.0
13F	A	B	686.5	600.0	43.2	-100.5	100.5	0.0	0.0
	B	C	443.9	535.0	-45.5	-136.0	136.0	0.0	0.0
12F	A	B	1211.9	1142.9	34.5	-184.0	184.0	0.0	0.0
	B	C	421.2	496.6	-37.7	-127.5	127.5	0.0	0.0
11F	A	B	1437.2	1377.1	30.0	-219.9	219.9	0.0	0.0
	B	C	466.6	471.8	-2.6	-130.3	130.3	0.0	0.0
10F	A	B	1584.0	1506.2	38.9	-241.4	241.4	0.0	0.0
	B	C	537.6	558.9	-10.6	-152.3	152.3	0.0	0.0
9F	A	B	1758.4	1687.4	35.5	-269.2	269.2	0.0	0.0
	B	C	610.5	612.2	-0.8	-169.8	169.8	0.0	0.0
8F	A	B	1896.2	1830.3	33.0	-291.1	291.1	0.0	0.0
	B	C	668.1	658.3	4.9	-184.2	184.2	0.0	0.0
7F	A	B	2013.7	1938.0	37.8	-308.7	308.7	0.0	0.0
	B	C	715.1	705.5	4.8	-197.3	197.3	0.0	0.0
6F	A	B	2087.4	2017.5	34.9	-320.7	320.7	0.0	0.0
	B	C	757.9	750.6	3.6	-209.5	209.5	0.0	0.0
5F	A	B	2045.6	1934.1	55.7	-310.9	310.9	0.0	0.0
	B	C	1078.7	1044.8	16.9	-294.9	294.9	0.0	0.0
4F	A	B	2045.4	1946.0	49.7	-311.8	311.8	0.0	0.0
	B	C	1139.5	1138.9	0.3	-316.4	316.4	0.0	0.0
3F	A	B	2057.0	1948.7	54.1	-313.0	313.0	0.0	0.0
	B	C	1149.4	1139.4	5.0	-317.9	317.9	0.0	0.0
2F	A	B	1785.6	1696.4	44.6	-272.0	272.0	0.0	0.0
	B	C	1032.3	1032.0	0.2	-286.7	286.7	0.0	0.0
1F	A	B	1562.7	1128.2	217.2	-210.2	210.2	0.0	0.0
	B	C	944.9	851.7	46.6	-249.5	249.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-261.5	-233.1	-14.2	38.6	-38.6	0.0	0.0
	B	C	-124.9	-180.1	27.6	42.4	-42.4	0.0	0.0
14F	A	B	-517.6	-466.3	-25.6	76.9	-76.9	0.0	0.0
	B	C	-324.4	-388.7	32.1	99.1	-99.1	0.0	0.0
13F	A	B	-686.5	-600.0	-43.2	100.5	-100.5	0.0	0.0
	B	C	-443.9	-535.0	45.5	136.0	-136.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1211.9	-1142.9	-34.5	184.0	-184.0	0.0	0.0
	B	C	-421.2	-496.6	37.7	127.5	-127.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1437.2	-1377.1	-30.0	219.9	-219.9	0.0	0.0
	B	C	-466.6	-471.8	2.6	130.3	-130.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1584.0	-1506.2	-38.9	241.4	-241.4	0.0	0.0
	B	C	-537.6	-558.9	10.6	152.3	-152.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1758.4	-1687.4	-35.5	269.2	-269.2	0.0	0.0
	B	C	-610.5	-612.2	0.8	169.8	-169.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1896.2	-1830.3	-33.0	291.1	-291.1	0.0	0.0
	B	C	-668.1	-658.3	-4.9	184.2	-184.2	0.0	0.0
7F	A	B	-2013.7	-1938.0	-37.8	308.7	-308.7	0.0	0.0
	B	C	-715.1	-705.5	-4.8	197.3	-197.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2087.4	-2017.5	-34.9	320.7	-320.7	0.0	0.0
	B	C	-757.9	-750.6	-3.6	209.5	-209.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2045.6	-1934.1	-55.7	310.9	-310.9	0.0	0.0
	B	C	-1078.7	-1044.8	-16.9	294.9	-294.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2045.4	-1946.0	-49.7	311.8	-311.8	0.0	0.0
	B	C	-1139.5	-1138.9	-0.3	316.4	-316.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2057.0	-1948.7	-54.1	313.0	-313.0	0.0	0.0
	B	C	-1149.4	-1139.4	-5.0	317.9	-317.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1785.6	-1696.4	-44.6	272.0	-272.0	0.0	0.0
	B	C	-1032.3	-1032.0	-0.2	286.7	-286.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1562.7	-1128.2	-217.2	210.2	-210.2	0.0	0.0
	B	C	-944.9	-851.7	-46.6	249.5	-249.5	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	547.8	385.3	-81.2	-233.3	233.3	-408.4	408.4
		B	-319.0	-237.2	40.9	139.0	-139.0	-651.2	651.2
		C	-204.5	-172.4	16.1	94.2	-94.2	-228.3	228.3
13F	14F	A	289.1	298.0	4.5	-146.8	146.8	-775.6	775.6
		B	-169.4	-173.5	-2.1	85.7	-85.7	-1123.1	1123.1
		C	-121.9	-120.0	0.9	60.5	-60.5	-445.8	445.8
12F	13F	A	304.2	248.5	-27.9	-136.5	136.5	-1137.1	1137.1
		B	-167.5	-121.7	22.9	71.4	-71.4	-1616.1	1616.1
		C	-130.2	-130.2	0.0	64.3	-64.3	-647.9	647.9
11F	12F	A	435.3	352.9	-41.2	-197.0	197.0	-1519.9	1519.9
		B	-246.4	-198.6	23.9	111.3	-111.3	-2095.1	2095.1
		C	-143.1	-144.5	-0.7	71.9	-71.9	-867.4	867.4
10F	11F	A	367.7	329.5	-19.1	-174.3	174.3	-1905.8	1905.8
		B	-202.7	-184.4	9.2	96.8	-96.8	-2572.1	2572.1
		C	-133.5	-136.5	-1.5	67.5	-67.5	-1088.6	1088.6
9F	10F	A	364.2	304.8	-29.7	-166.2	166.2	-2288.8	2288.8
		B	-205.2	-172.4	16.4	93.8	-93.8	-3057.0	3057.0
		C	-126.1	-128.0	-0.9	63.1	-63.1	-1304.7	1304.7
8F	9F	A	405.4	348.0	-28.7	-188.4	188.4	-2676.0	2676.0
		B	-236.3	-204.4	15.9	110.2	-110.2	-3547.8	3547.8
		C	-132.7	-135.8	-1.6	67.1	-67.1	-1521.5	1521.5
7F	8F	A	365.0	329.1	-18.0	-173.5	173.5	-3063.1	3063.1
		B	-215.6	-196.0	9.8	102.9	-102.9	-4042.0	4042.0
		C	-120.2	-125.2	-2.5	61.4	-61.4	-1737.6	1737.6
6F	7F	A	363.4	325.0	-19.2	-172.1	172.1	-3447.6	3447.6
		B	-222.1	-199.6	11.2	105.4	-105.4	-4545.0	4545.0
		C	-114.2	-119.0	-2.4	58.3	-58.3	-1948.5	1948.5
5F	6F	A	347.0	299.9	-23.5	-161.7	161.7	-3829.3	3829.3
		B	-219.4	-199.3	10.1	104.7	-104.7	-5057.5	5057.5
		C	-101.7	-101.4	0.2	50.8	-50.8	-2153.6	2153.6
4F	5F	A	368.3	320.1	-24.1	-172.1	172.1	-4212.3	4212.3
		B	-232.1	-205.6	13.3	109.4	-109.4	-5575.0	5575.0
		C	-124.7	-116.0	4.3	60.2	-60.2	-2361.5	2361.5
3F	4F	A	338.5	306.3	-16.1	-161.2	161.2	-4595.8	4595.8
		B	-228.0	-205.5	11.2	108.4	-108.4	-6101.2	6101.2
		C	-101.7	-98.2	1.8	50.0	-50.0	-2566.6	2566.6
2F	3F	A	323.6	282.9	-20.3	-151.6	151.6	-4975.5	4975.5
		B	-223.9	-190.6	16.7	103.6	-103.6	-6640.5	6640.5
		C	-93.8	-91.3	1.2	46.3	-46.3	-2763.3	2763.3
1F	2F	A	322.3	366.4	22.1	-154.8	154.8	-5352.2	5352.2
		B	-252.3	-285.6	-16.6	120.9	-120.9	-7193.0	7193.0
		C	-73.4	-67.3	3.0	31.6	-31.6	-2953.3	2953.3

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-261.5	-180.8	40.4	110.6	-110.6	38.4	-38.4
		B	-358.1	-285.4	36.3	160.9	-160.9	3.4	-3.4
		C	-180.1	-121.4	29.3	75.4	-75.4	-41.4	41.4
13F	14F	A	-336.7	-267.5	34.6	151.1	-151.1	113.7	-113.7
		B	-505.3	-447.1	29.1	238.1	-238.1	26.3	-26.3
		C	-267.3	-222.4	22.5	122.4	-122.4	-139.6	139.6
12F	13F	A	-418.9	-444.5	-12.8	213.2	-213.2	213.0	-213.0
		B	-596.8	-576.7	10.1	289.8	-289.8	62.2	-62.2
		C	-312.6	-329.9	-8.7	158.6	-158.6	-274.8	274.8
11F	12F	A	-767.4	-619.1	74.2	346.6	-346.6	394.1	-394.1
		B	-987.3	-805.0	91.2	448.1	-448.1	7.3	-7.3
		C	-166.7	-197.1	-15.2	90.9	-90.9	-401.3	401.3
10F	11F	A	-818.1	-679.3	69.4	374.4	-374.4	610.2	-610.2
		B	-1038.7	-886.5	76.1	481.3	-481.3	-79.9	79.9
		C	-274.7	-261.9	6.4	134.1	-134.1	-530.7	530.7
9F	10F	A	-904.7	-772.1	66.3	416.6	-416.6	847.8	-847.8
		B	-1157.4	-991.3	83.0	533.8	-533.8	-166.6	166.6
		C	-297.0	-305.9	-4.4	149.8	-149.8	682.2	-682.2
8F	9F	A	-986.3	-847.0	69.6	458.3	-458.3	1115.5	-1115.5
		B	-1306.6	-1129.1	88.7	608.9	-608.9	-265.7	265.7

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	-306.3	-318.3	-6.0	156.1	-156.1	-851.4	851.4
7F	8F	A	-1049.2	-909.0	70.1	489.5	-489.5	1404.3	-1404.3
		B	-1369.2	-1208.1	80.6	644.3	-644.3	-371.4	371.4
		C	-340.0	-351.2	-5.6	172.8	-172.8	-1035.0	1035.0
6F	7F	A	-1104.6	-985.3	59.7	522.5	-522.5	1711.1	-1711.1
		B	-1445.1	-1284.8	80.1	682.5	-682.5	-481.9	481.9
		C	-354.3	-367.4	-6.5	180.4	-180.4	-1231.9	1231.9
5F	6F	A	-1102.0	-1013.3	44.4	528.8	-528.8	2030.1	-2030.1
		B	-1490.7	-1410.7	40.0	725.3	-725.3	-592.3	592.3
		C	-383.2	-444.3	-30.5	206.9	-206.9	-1441.2	1441.2
4F	5F	A	-1032.3	-957.1	37.6	497.3	-497.3	2339.7	-2339.7
		B	-1602.1	-1453.4	74.4	763.9	-763.9	-607.6	607.6
		C	-600.5	-578.8	10.8	294.8	-294.8	-1736.0	1736.0
3F	4F	A	-1088.3	-995.3	46.5	520.9	-520.9	2650.4	-2650.4
		B	-1632.1	-1496.2	67.9	782.1	-782.1	-602.3	602.3
		C	-560.1	-578.6	-9.3	284.7	-284.7	-2052.5	2052.5
2F	3F	A	-1061.7	-1115.4	-26.8	544.3	-544.3	2962.7	-2962.7
		B	-1601.9	-1575.4	13.3	794.3	-794.3	-597.0	597.0
		C	-560.8	-608.3	-23.7	292.3	-292.3	-2370.5	2370.5
1F	2F	A	-670.2	-1562.7	-446.2	501.8	-501.8	3234.4	-3234.4
		B	-1153.3	-2073.1	-459.9	725.0	-725.0	-582.2	582.2
		C	-423.7	-851.7	-214.0	286.6	-286.6	-2657.5	2657.5

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	261.5	180.8	-40.4	-110.6	110.6	-38.4	38.4
		B	358.1	285.4	-36.3	-160.9	160.9	-3.4	3.4
		C	180.1	121.4	-29.3	-75.4	75.4	41.4	-41.4
13F	14F	A	336.7	267.5	-34.6	-151.1	151.1	-113.7	113.7
		B	505.3	447.1	-29.1	-238.1	238.1	-26.3	26.3
		C	267.3	222.4	-22.5	-122.4	122.4	139.6	-139.6
12F	13F	A	418.9	444.5	12.8	-213.2	213.2	-213.0	213.0
		B	596.8	576.7	-10.1	-289.8	289.8	-62.2	62.2
		C	312.6	329.9	8.7	-158.6	158.6	274.8	-274.8
11F	12F	A	767.4	619.1	-74.2	-346.6	346.6	-394.1	394.1
		B	987.3	805.0	-91.2	-448.1	448.1	-7.3	7.3
		C	166.7	197.1	15.2	-90.9	90.9	401.3	-401.3
10F	11F	A	818.1	679.3	-69.4	-374.4	374.4	-610.2	610.2
		B	1038.7	886.5	-76.1	-481.3	481.3	79.9	-79.9
		C	274.7	261.9	-6.4	-134.1	134.1	530.7	-530.7
9F	10F	A	904.7	772.1	-66.3	-416.6	416.6	-847.8	847.8
		B	1157.4	991.3	-83.0	-533.8	533.8	166.6	-166.6
		C	297.0	305.9	4.4	-149.8	149.8	682.2	-682.2
8F	9F	A	986.3	847.0	-69.6	-458.3	458.3	-1115.5	1115.5
		B	1306.6	1129.1	-88.7	-608.9	608.9	265.7	-265.7
		C	306.3	318.3	6.0	-156.1	156.1	851.4	-851.4
7F	8F	A	1049.2	909.0	-70.1	-489.5	489.5	-1404.3	1404.3
		B	1369.2	1208.1	-80.6	-644.3	644.3	371.4	-371.4
		C	340.0	351.2	5.6	-172.8	172.8	1035.0	-1035.0
6F	7F	A	1104.6	985.3	-59.7	-522.5	522.5	-1711.1	1711.1
		B	1445.1	1284.8	-80.1	-682.5	682.5	481.9	-481.9
		C	354.3	367.4	6.5	-180.4	180.4	1231.9	-1231.9
5F	6F	A	1102.0	1013.3	-44.4	-528.8	528.8	-2030.1	2030.1
		B	1490.7	1410.7	-40.0	-725.3	725.3	592.3	-592.3
		C	383.2	444.3	30.5	-206.9	206.9	1441.2	-1441.2
4F	5F	A	1032.3	957.1	-37.6	-497.3	497.3	-2339.7	2339.7
		B	1602.1	1453.4	-74.4	-763.9	763.9	607.6	-607.6
		C	600.5	578.8	-10.8	-294.8	294.8	1736.0	-1736.0
3F	4F	A	1088.3	995.3	-46.5	-520.9	520.9	-2650.4	2650.4
		B	1632.1	1496.2	-67.9	-782.1	782.1	602.3	-602.3
		C	560.1	578.6	9.3	-284.7	284.7	2052.5	-2052.5
2F	3F	A	1061.7	1115.4	26.8	-544.3	544.3	-2962.7	2962.7
		B	1601.9	1575.4	-13.3	-794.3	794.3	597.0	-597.0
		C	560.8	608.3	23.7	-292.3	292.3	2370.5	-2370.5
1F	2F	A	670.2	1562.7	446.2	-501.8	501.8	-3234.4	3234.4

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	1153.3	2073.1	459.9	-725.0	725.0	582.2	-582.2
		C	423.7	851.7	214.0	-286.6	286.6	2657.5	-2657.5

=====

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-540.8	646.4	614.6	309.8	326.3	0.0	0.0
	B	C	-315.1	207.5	94.2	165.1	135.2	0.0	0.0
14F	A	B	-666.3	489.3	403.9	272.9	245.2	0.0	0.0
	B	C	-49.5	275.9	73.8	70.8	139.8	0.0	0.0
13F	A	B	-595.0	489.9	439.2	267.3	250.8	0.0	0.0
	B	C	-113.4	230.7	64.5	86.0	124.7	0.0	0.0
12F	A	B	-666.2	449.6	451.6	284.7	250.8	0.0	0.0
	B	C	-35.9	255.8	90.6	71.7	138.9	0.0	0.0
11F	A	B	-699.8	477.8	420.8	285.1	250.4	0.0	0.0
	B	C	-25.7	260.2	93.5	69.7	140.9	0.0	0.0
10F	A	B	-675.1	484.3	429.9	282.7	252.9	0.0	0.0
	B	C	-46.9	244.5	90.8	74.8	135.8	0.0	0.0
9F	A	B	-691.0	506.1	411.0	282.2	253.3	0.0	0.0
	B	C	-48.7	241.1	91.6	75.6	135.1	0.0	0.0
8F	A	B	-694.5	524.5	400.1	281.0	254.5	0.0	0.0
	B	C	-56.1	235.4	90.7	77.4	133.3	0.0	0.0
7F	A	B	-676.4	540.0	401.4	278.4	257.1	0.0	0.0
	B	C	-75.7	219.0	89.2	82.4	128.3	0.0	0.0
6F	A	B	-658.8	559.2	400.6	275.5	260.0	0.0	0.0
	B	C	-95.9	201.1	88.0	87.7	123.0	0.0	0.0
5F	A	B	-658.0	568.8	396.2	274.7	260.8	0.0	0.0
	B	C	-94.1	208.9	88.1	88.1	126.0	0.0	0.0
4F	A	B	-650.8	586.8	390.7	272.8	262.8	0.0	0.0
	B	C	-112.6	199.0	83.8	92.0	122.1	0.0	0.0
3F	A	B	-625.1	611.0	391.5	268.9	266.7	0.0	0.0
	B	C	-143.7	172.3	81.6	100.1	114.1	0.0	0.0
2F	A	B	-603.9	645.1	385.1	264.5	271.0	0.0	0.0
	B	C	-170.1	145.6	81.8	107.4	106.7	0.0	0.0
1F	A	B	-366.0	1061.6	856.2	376.3	485.0	0.0	0.0
	B	C	-768.3	62.0	2.9	298.4	102.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	273.3	245.3	14.0	-40.5	40.5	0.0	0.0
	B	C	121.2	179.1	-28.9	-41.7	41.7	0.0	0.0
14F	A	B	536.1	487.7	24.2	-80.0	80.0	0.0	0.0
	B	C	307.9	370.7	-31.4	-94.2	94.2	0.0	0.0
13F	A	B	703.7	621.8	41.0	-103.6	103.6	0.0	0.0
	B	C	420.2	507.2	-43.5	-128.8	128.8	0.0	0.0
12F	A	B	1242.3	1177.7	32.3	-189.1	189.1	0.0	0.0
	B	C	394.8	469.1	-37.2	-120.0	120.0	0.0	0.0
11F	A	B	1471.2	1415.1	28.1	-225.5	225.5	0.0	0.0
	B	C	436.1	445.5	-4.7	-122.4	122.4	0.0	0.0
10F	A	B	1614.7	1541.9	36.4	-246.6	246.6	0.0	0.0
	B	C	502.4	527.6	-12.6	-143.1	143.1	0.0	0.0
9F	A	B	1789.9	1723.7	33.1	-274.5	274.5	0.0	0.0
	B	C	569.2	576.2	-3.5	-159.1	159.1	0.0	0.0
8F	A	B	1926.4	1865.1	30.7	-296.2	296.2	0.0	0.0
	B	C	622.0	618.5	1.8	-172.3	172.3	0.0	0.0
7F	A	B	2039.6	1969.0	35.3	-313.2	313.2	0.0	0.0
	B	C	665.7	662.5	1.6	-184.5	184.5	0.0	0.0
6F	A	B	2108.2	2043.6	32.3	-324.4	324.4	0.0	0.0
	B	C	705.9	705.4	0.3	-196.0	196.0	0.0	0.0
5F	A	B	2061.8	1956.0	52.9	-313.9	313.9	0.0	0.0
	B	C	1019.9	995.3	12.3	-279.9	279.9	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	2056.9	1963.1	46.9	-314.1	314.1	0.0	0.0
	B	C	1076.6	1082.2	-2.8	-299.8	299.8	0.0	0.0
3F	A	B	2062.9	1960.4	51.3	-314.3	314.3	0.0	0.0
	B	C	1085.1	1081.7	1.7	-300.9	300.9	0.0	0.0
2F	A	B	1786.7	1703.6	41.5	-272.7	272.7	0.0	0.0
	B	C	976.2	981.9	-2.9	-272.0	272.0	0.0	0.0
1F	A	B	1556.2	1121.0	217.6	-209.2	209.2	0.0	0.0
	B	C	931.4	834.9	48.3	-245.3	245.3	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-273.3	-245.3	-14.0	40.5	-40.5	0.0	0.0
	B	C	-121.2	-179.1	28.9	41.7	-41.7	0.0	0.0
14F	A	B	-536.1	-487.7	-24.2	80.0	-80.0	0.0	0.0
	B	C	-307.9	-370.7	31.4	94.2	-94.2	0.0	0.0
13F	A	B	-703.7	-621.8	-41.0	103.6	-103.6	0.0	0.0
	B	C	-420.2	-507.2	43.5	128.8	-128.8	0.0	0.0
12F	A	B	-1242.3	-1177.7	-32.3	189.1	-189.1	0.0	0.0
	B	C	-394.8	-469.1	37.2	120.0	-120.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1471.2	-1415.1	-28.1	225.5	-225.5	0.0	0.0
	B	C	-436.1	-445.5	4.7	122.4	-122.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1614.7	-1541.9	-36.4	246.6	-246.6	0.0	0.0
	B	C	-502.4	-527.6	12.6	143.1	-143.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1789.9	-1723.7	-33.1	274.5	-274.5	0.0	0.0
	B	C	-569.2	-576.2	3.5	159.1	-159.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1926.4	-1865.1	-30.7	296.2	-296.2	0.0	0.0
	B	C	-622.0	-618.5	-1.8	172.3	-172.3	0.0	0.0
7F	A	B	-2039.6	-1969.0	-35.3	313.2	-313.2	0.0	0.0
	B	C	-665.7	-662.5	-1.6	184.5	-184.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2108.2	-2043.6	-32.3	324.4	-324.4	0.0	0.0
	B	C	-705.9	-705.4	-0.3	196.0	-196.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2061.8	-1956.0	-52.9	313.9	-313.9	0.0	0.0
	B	C	-1019.9	-995.3	-12.3	279.9	-279.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2056.9	-1963.1	-46.9	314.1	-314.1	0.0	0.0
	B	C	-1076.6	-1082.2	2.8	299.8	-299.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2062.9	-1960.4	-51.3	314.3	-314.3	0.0	0.0
	B	C	-1085.1	-1081.7	-1.7	300.9	-300.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1786.7	-1703.6	-41.5	272.7	-272.7	0.0	0.0
	B	C	-976.2	-981.9	2.9	272.0	-272.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1556.2	-1121.0	-217.6	209.2	-209.2	0.0	0.0
	B	C	-931.4	-834.9	-48.3	245.3	-245.3	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	540.8	380.5	-80.2	-230.3	230.3	-391.7	391.7
		B	-331.3	-251.0	40.2	145.6	-145.6	-632.5	632.5
		C	-207.5	-167.1	20.2	93.7	-93.7	-229.5	229.5
13F	14F	A	285.8	295.0	4.6	-145.2	145.2	-734.5	734.5
		B	-188.8	-191.7	-1.4	95.1	-95.1	-1053.6	1053.6
		C	-108.8	-109.1	-0.2	54.5	-54.5	-400.8	400.8
12F	13F	A	300.1	244.1	-28.0	-134.4	134.4	-1075.6	1075.6
		B	-184.9	-136.3	24.3	79.3	-79.3	-1501.2	1501.2
		C	-121.5	-121.4	0.1	60.0	-60.0	-558.7	558.7
11F	12F	A	422.2	342.4	-39.9	-191.1	191.1	-1435.8	1435.8
		B	-277.5	-223.7	26.9	125.3	-125.3	-1937.0	1937.0
		C	-134.5	-135.5	-0.5	67.5	-67.5	-731.3	731.3
10F	11F	A	357.3	320.6	-18.4	-169.5	169.5	-1799.8	1799.8
		B	-228.4	-207.2	10.6	108.9	-108.9	-2374.2	2374.2
		C	-124.7	-127.3	-1.3	63.0	-63.0	-906.3	906.3
9F	10F	A	354.5	296.7	-28.9	-161.8	161.8	-2163.5	2163.5
		B	-230.2	-193.2	18.5	105.2	-105.2	-2821.6	2821.6
		C	-117.2	-118.6	-0.7	58.6	-58.6	-1076.9	1076.9
8F	9F	A	394.3	338.8	-27.7	-183.3	183.3	-2496.2	2496.2
		B	-264.1	-228.1	18.0	123.1	-123.1	-3227.5	3227.5

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	-122.5	-125.1	-1.3	61.9	-61.9	-1248.4	1248.4
7F	8F	A	355.7	321.2	-17.2	-169.2	169.2	-2828.2	2828.2
		B	-240.3	-217.9	11.2	114.6	-114.6	-3635.9	3635.9
		C	-110.4	-114.7	-2.2	56.3	-56.3	-1419.8	1419.8
6F	7F	A	355.2	318.2	-18.5	-168.4	168.4	-3167.0	3167.0
		B	-246.4	-221.0	12.7	116.9	-116.9	-4063.8	4063.8
		C	-104.2	-108.2	-2.0	53.1	-53.1	-1586.7	1586.7
5F	6F	A	340.6	294.9	-22.8	-158.9	158.9	-3511.2	3511.2
		B	-242.2	-219.0	11.6	115.3	-115.3	-4510.3	4510.3
		C	-93.0	-93.5	-0.3	46.6	-46.6	-1748.8	1748.8
4F	5F	A	363.1	316.2	-23.4	-169.8	169.8	-3864.7	3864.7
		B	-255.6	-225.5	15.0	120.3	-120.3	-4969.6	4969.6
		C	-115.4	-106.6	4.4	55.5	-55.5	-1915.3	1915.3
3F	4F	A	334.6	303.7	-15.5	-159.6	159.6	-4225.8	4225.8
		B	-248.8	-223.1	12.8	118.0	-118.0	-5446.3	5446.3
		C	-92.5	-88.8	1.8	45.3	-45.3	-2079.5	2079.5
2F	3F	A	321.5	282.3	-19.6	-150.9	150.9	-4592.4	4592.4
		B	-244.2	-209.0	17.6	113.3	-113.3	-5946.7	5946.7
		C	-83.5	-79.8	1.8	40.8	-40.8	-2236.4	2236.4
1F	2F	A	321.6	366.0	22.2	-154.5	154.5	-4965.1	4965.1
		B	-266.0	-293.3	-13.7	125.7	-125.7	-6470.9	6470.9
		C	-65.8	-62.0	1.9	28.7	-28.7	-2387.3	2387.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-273.3	-190.7	41.3	116.0	-116.0	29.6	-29.6
		B	-366.6	-290.6	38.0	164.3	-164.3	11.8	-11.8
		C	-179.1	-116.1	31.5	73.8	-73.8	-41.0	41.0
13F	14F	A	-345.4	-276.1	34.7	155.4	-155.4	94.6	-94.6
		B	-504.9	-446.1	29.4	237.8	-237.8	40.6	-40.6
		C	-254.6	-209.4	22.6	116.0	-116.0	-134.2	134.2
12F	13F	A	-427.6	-452.9	-12.6	217.4	-217.4	183.7	-183.7
		B	-595.9	-577.6	9.2	289.8	-289.8	79.9	-79.9
		C	-297.7	-315.4	-8.8	151.4	-151.4	-261.9	261.9
11F	12F	A	-789.4	-636.8	76.3	356.5	-356.5	356.5	-356.5
		B	-994.9	-810.6	92.2	451.4	-451.4	27.6	-27.6
		C	-153.8	-184.4	-15.3	84.5	-84.5	-380.4	380.4
10F	11F	A	-834.4	-694.3	70.0	382.2	-382.2	565.2	-565.2
		B	-1040.6	-887.9	76.3	482.1	-482.1	-57.8	57.8
		C	-261.1	-246.9	7.1	127.0	-127.0	-501.3	501.3
9F	10F	A	-920.4	-785.4	67.5	423.8	-423.8	794.8	-794.8
		B	-1156.4	-989.9	83.2	533.3	-533.3	-143.7	143.7
		C	-280.7	-288.9	-4.1	141.5	-141.5	-642.7	642.7
8F	9F	A	-1004.6	-862.6	71.0	466.8	-466.8	1019.8	-1019.8
		B	-1303.0	-1125.3	88.8	607.1	-607.1	-214.1	214.1
		C	-287.4	-298.2	-5.4	146.4	-146.4	-800.1	800.1
7F	8F	A	-1063.8	-922.2	70.8	496.5	-496.5	1263.3	-1263.3
		B	-1361.8	-1200.8	80.5	640.6	-640.6	-290.4	290.4
		C	-320.2	-330.0	-4.9	162.5	-162.5	-970.5	970.5
6F	7F	A	-1117.4	-996.5	60.5	528.5	-528.5	1528.6	-1528.6
		B	-1434.0	-1274.3	79.9	677.1	-677.1	-376.6	376.6
		C	-332.6	-343.7	-5.5	169.1	-169.1	-1152.9	1152.9
5F	6F	A	-1111.7	-1021.1	45.3	533.2	-533.2	1810.2	-1810.2
		B	-1475.3	-1395.5	39.9	717.7	-717.7	-467.8	467.8
		C	-361.7	-423.3	-30.8	196.3	-196.3	-1346.7	1346.7
4F	5F	A	-1040.7	-963.7	38.5	501.1	-501.1	2086.7	-2086.7
		B	-1580.4	-1433.0	73.7	753.3	-753.3	-470.8	470.8
		C	-572.0	-550.4	10.8	280.6	-280.6	-1624.1	1624.1
3F	4F	A	-1093.2	-998.9	47.2	523.0	-523.0	2369.2	-2369.2
		B	-1606.8	-1472.5	67.1	769.8	-769.8	-459.8	459.8
		C	-531.7	-550.2	-9.2	270.5	-270.5	-1921.3	1921.3
2F	3F	A	-1064.1	-1116.4	-26.2	545.1	-545.1	2659.7	-2659.7
		B	-1573.0	-1547.8	12.6	780.2	-780.2	-454.9	454.9
		C	-531.4	-578.0	-23.3	277.3	-277.3	-2220.1	2220.1
1F	2F	A	-670.3	-1556.2	-443.0	500.3	-500.3	2918.3	-2918.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-1132.1	-2052.4	-460.2	715.6	-715.6	-445.3	445.3
		C	-404.0	-834.9	-215.5	278.4	-278.4	-2490.7	2490.7

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	273.3	190.7	-41.3	-116.0	116.0	-29.6	29.6
		B	366.6	290.6	-38.0	-164.3	164.3	-11.8	11.8
		C	179.1	116.1	-31.5	-73.8	73.8	41.0	-41.0
13F	14F	A	345.4	276.1	-34.7	-155.4	155.4	-94.6	94.6
		B	504.9	446.1	-29.4	-237.8	237.8	-40.6	40.6
		C	254.6	209.4	-22.6	-116.0	116.0	134.2	-134.2
12F	13F	A	427.6	452.9	12.6	-217.4	217.4	-183.7	183.7
		B	595.9	577.6	-9.2	-289.8	289.8	-79.9	79.9
		C	297.7	315.4	8.8	-151.4	151.4	261.9	-261.9
11F	12F	A	789.4	636.8	-76.3	-356.5	356.5	-356.5	356.5
		B	994.9	810.6	-92.2	-451.4	451.4	-27.6	27.6
		C	153.8	184.4	15.3	-84.5	84.5	380.4	-380.4
10F	11F	A	834.4	694.3	-70.0	-382.2	382.2	-565.2	565.2
		B	1040.6	887.9	-76.3	-482.1	482.1	57.8	-57.8
		C	261.1	246.9	-7.1	-127.0	127.0	501.3	-501.3
9F	10F	A	920.4	785.4	-67.5	-423.8	423.8	-794.8	794.8
		B	1156.4	989.9	-83.2	-533.3	533.3	143.7	-143.7
		C	280.7	288.9	4.1	-141.5	141.5	642.7	-642.7
8F	9F	A	1004.6	862.6	-71.0	-466.8	466.8	-1019.8	1019.8
		B	1303.0	1125.3	-88.8	-607.1	607.1	214.1	-214.1
		C	287.4	298.2	5.4	-146.4	146.4	800.1	-800.1
7F	8F	A	1063.8	922.2	-70.8	-496.5	496.5	-1263.3	1263.3
		B	1361.8	1200.8	-80.5	-640.6	640.6	290.4	-290.4
		C	320.2	330.0	4.9	-162.5	162.5	970.5	-970.5
6F	7F	A	1117.4	996.5	-60.5	-528.5	528.5	-1528.6	1528.6
		B	1434.0	1274.3	-79.9	-677.1	677.1	376.6	-376.6
		C	332.6	343.7	5.5	-169.1	169.1	1152.9	-1152.9
5F	6F	A	1111.7	1021.1	-45.3	-533.2	533.2	-1810.2	1810.2
		B	1475.3	1395.5	-39.9	-717.7	717.7	467.8	-467.8
		C	361.7	423.3	30.8	-196.3	196.3	1346.7	-1346.7
4F	5F	A	1040.7	963.7	-38.5	-501.1	501.1	-2086.7	2086.7
		B	1580.4	1433.0	-73.7	-753.3	753.3	470.8	-470.8
		C	572.0	550.4	-10.8	-280.6	280.6	1624.1	-1624.1
3F	4F	A	1093.2	998.9	-47.2	-523.0	523.0	-2369.2	2369.2
		B	1606.8	1472.5	-67.1	-769.8	769.8	459.8	-459.8
		C	531.7	550.2	9.2	-270.5	270.5	1921.3	-1921.3
2F	3F	A	1064.1	1116.4	26.2	-545.1	545.1	-2659.7	2659.7
		B	1573.0	1547.8	-12.6	-780.2	780.2	454.9	-454.9
		C	531.4	578.0	23.3	-277.3	277.3	2220.1	-2220.1
1F	2F	A	670.3	1556.2	443.0	-500.3	500.3	-2918.3	2918.3
		B	1132.1	2052.4	460.2	-715.6	715.6	445.3	-445.3
		C	404.0	834.9	215.5	-278.4	278.4	2490.7	-2490.7

=====

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-324.0	367.0	293.2	166.5	173.2	0.0	0.0
	B	C	-172.4	119.9	44.1	89.3	74.7	0.0	0.0
14F	A	B	-382.6	288.4	206.3	152.8	138.1	0.0	0.0
	B	C	-29.2	164.9	44.9	41.0	93.8	0.0	0.0
13F	A	B	-351.5	292.0	220.1	150.1	140.8	0.0	0.0
	B	C	-65.6	138.4	40.0	49.8	85.0	0.0	0.0
12F	A	B	-367.8	308.7	203.6	150.1	140.8	0.0	0.0
	B	C	-31.3	153.4	49.6	42.9	91.9	0.0	0.0
11F	A	B	-372.3	319.3	196.1	149.6	141.3	0.0	0.0
	B	C	-14.1	161.7	54.1	39.4	95.4	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	A	B	-367.2	319.9	198.3	149.2	141.8	0.0	0.0
	B	C	-27.4	152.5	52.1	42.5	92.3	0.0	0.0
9F	A	B	-369.6	324.8	194.6	149.0	142.0	0.0	0.0
	B	C	-24.8	152.4	53.4	42.1	92.6	0.0	0.0
8F	A	B	-370.0	329.5	192.1	148.6	142.3	0.0	0.0
	B	C	-26.3	150.4	53.6	42.6	92.1	0.0	0.0
7F	A	B	-365.6	333.2	192.5	148.0	142.9	0.0	0.0
	B	C	-37.8	140.6	52.8	45.6	89.2	0.0	0.0
6F	A	B	-361.2	337.9	192.3	147.3	143.6	0.0	0.0
	B	C	-50.2	129.1	52.3	48.9	85.9	0.0	0.0
5F	A	B	-360.3	341.0	191.2	147.0	144.0	0.0	0.0
	B	C	-61.9	121.0	50.5	51.7	83.1	0.0	0.0
4F	A	B	-358.9	344.6	190.1	146.6	144.3	0.0	0.0
	B	C	-70.3	114.5	49.5	53.7	81.0	0.0	0.0
3F	A	B	-352.4	350.3	190.5	145.6	145.3	0.0	0.0
	B	C	-82.8	103.4	48.9	57.0	77.8	0.0	0.0
2F	A	B	-349.4	361.6	190.0	145.7	147.6	0.0	0.0
	B	C	-91.0	95.0	50.1	59.9	76.1	0.0	0.0
1F	A	B	-250.1	793.5	622.0	285.0	369.9	0.0	0.0
	B	C	-590.3	46.9	4.0	238.7	87.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	220.3	207.7	6.3	-33.4	33.4	0.0	0.0
	B	C	90.7	149.2	-29.2	-33.3	33.3	0.0	0.0
14F	A	B	397.0	368.1	14.5	-59.8	59.8	0.0	0.0
	B	C	273.2	321.8	-24.3	-82.6	82.6	0.0	0.0
13F	A	B	491.1	445.1	23.0	-73.1	73.1	0.0	0.0
	B	C	379.6	453.2	-36.8	-115.7	115.7	0.0	0.0
12F	A	B	501.1	473.6	13.8	-76.1	76.1	0.0	0.0
	B	C	404.3	431.3	-13.5	-116.1	116.1	0.0	0.0
11F	A	B	518.4	500.9	8.7	-79.6	79.6	0.0	0.0
	B	C	420.8	404.2	8.3	-114.6	114.6	0.0	0.0
10F	A	B	576.9	550.8	13.0	-88.1	88.1	0.0	0.0
	B	C	494.9	485.0	5.0	-136.1	136.1	0.0	0.0
9F	A	B	612.4	589.6	11.4	-93.9	93.9	0.0	0.0
	B	C	555.1	530.8	12.2	-150.8	150.8	0.0	0.0
8F	A	B	636.7	616.5	10.1	-97.9	97.9	0.0	0.0
	B	C	602.2	570.0	16.1	-162.8	162.8	0.0	0.0
7F	A	B	670.1	646.9	11.6	-102.9	102.9	0.0	0.0
	B	C	654.5	620.0	17.3	-177.0	177.0	0.0	0.0
6F	A	B	687.0	662.4	12.3	-105.4	105.4	0.0	0.0
	B	C	689.1	649.3	19.9	-185.9	185.9	0.0	0.0
5F	A	B	667.6	644.6	11.5	-102.5	102.5	0.0	0.0
	B	C	704.0	677.3	13.4	-191.9	191.9	0.0	0.0
4F	A	B	652.1	630.5	10.8	-100.2	100.2	0.0	0.0
	B	C	721.3	703.8	8.8	-197.9	197.9	0.0	0.0
3F	A	B	645.8	622.6	11.6	-99.1	99.1	0.0	0.0
	B	C	733.7	712.7	10.5	-200.9	200.9	0.0	0.0
2F	A	B	580.7	560.7	10.0	-89.2	89.2	0.0	0.0
	B	C	687.2	666.8	10.2	-188.1	188.1	0.0	0.0
1F	A	B	1210.5	856.1	177.2	-161.5	161.5	0.0	0.0
	B	C	753.9	730.9	11.5	-206.2	206.2	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-220.3	-207.7	-6.3	33.4	-33.4	0.0	0.0
	B	C	-90.7	-149.2	29.2	33.3	-33.3	0.0	0.0
14F	A	B	-397.0	-368.1	-14.5	59.8	-59.8	0.0	0.0
	B	C	-273.2	-321.8	24.3	82.6	-82.6	0.0	0.0
13F	A	B	-491.1	-445.1	-23.0	73.1	-73.1	0.0	0.0
	B	C	-379.6	-453.2	36.8	115.7	-115.7	0.0	0.0
12F	A	B	-501.1	-473.6	-13.8	76.1	-76.1	0.0	0.0
	B	C	-404.3	-431.3	13.5	116.1	-116.1	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-518.4	-500.9	-8.7	79.6	-79.6	0.0	0.0
	B	C	-420.8	-404.2	-8.3	114.6	-114.6	0.0	0.0
10F	A	B	-576.9	-550.8	-13.0	88.1	-88.1	0.0	0.0
	B	C	-494.9	-485.0	-5.0	136.1	-136.1	0.0	0.0
9F	A	B	-612.4	-589.6	-11.4	93.9	-93.9	0.0	0.0
	B	C	-555.1	-530.8	-12.2	150.8	-150.8	0.0	0.0
8F	A	B	-636.7	-616.5	-10.1	97.9	-97.9	0.0	0.0
	B	C	-602.2	-570.0	-16.1	162.8	-162.8	0.0	0.0
7F	A	B	-670.1	-646.9	-11.6	102.9	-102.9	0.0	0.0
	B	C	-654.5	-620.0	-17.3	177.0	-177.0	0.0	0.0
6F	A	B	-687.0	-662.4	-12.3	105.4	-105.4	0.0	0.0
	B	C	-689.1	-649.3	-19.9	185.9	-185.9	0.0	0.0
5F	A	B	-667.6	-644.6	-11.5	102.5	-102.5	0.0	0.0
	B	C	-704.0	-677.3	-13.4	191.9	-191.9	0.0	0.0
4F	A	B	-652.1	-630.5	-10.8	100.2	-100.2	0.0	0.0
	B	C	-721.3	-703.8	-8.8	197.9	-197.9	0.0	0.0
3F	A	B	-645.8	-622.6	-11.6	99.1	-99.1	0.0	0.0
	B	C	-733.7	-712.7	-10.5	200.9	-200.9	0.0	0.0
2F	A	B	-580.7	-560.7	-10.0	89.2	-89.2	0.0	0.0
	B	C	-687.2	-666.8	-10.2	188.1	-188.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1210.5	-856.1	-177.2	161.5	-161.5	0.0	0.0
	B	C	-753.9	-730.9	-11.5	206.2	-206.2	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	324.0	226.4	-48.8	-137.6	137.6	-236.0	236.0
		B	-194.6	-154.0	20.3	87.1	-87.1	-366.9	366.9
		C	-119.9	-100.0	9.9	55.0	-55.0	-130.0	130.0
13F	14F	A	156.2	175.4	9.6	-82.9	82.9	-472.5	472.5
		B	-105.3	-113.6	-4.1	54.7	-54.7	-661.1	661.1
		C	-64.9	-65.6	-0.3	32.6	-32.6	-262.7	262.7
12F	13F	A	176.1	156.6	-9.8	-82.1	82.1	-702.4	702.4
		B	-112.7	-94.3	9.2	51.1	-51.1	-960.7	960.7
		C	-72.8	-69.8	1.5	35.2	-35.2	-384.8	384.8
11F	12F	A	211.2	196.0	-7.6	-101.8	101.8	-939.7	939.7
		B	-183.2	-165.4	8.9	87.1	-87.1	-1262.6	1262.6
		C	-83.5	-84.2	-0.4	41.9	-41.9	-518.1	518.1
10F	11F	A	176.3	188.8	6.3	-91.3	91.3	-1181.2	1181.2
		B	-139.8	-150.7	-5.4	72.6	-72.6	-1566.8	1566.8
		C	-77.5	-79.2	-0.9	39.2	-39.2	-654.6	654.6
9F	10F	A	178.4	173.4	-2.5	-87.4	87.4	-1420.2	1420.2
		B	-141.9	-138.3	1.8	69.6	-69.6	-1871.7	1871.7
		C	-73.3	-74.5	-0.6	36.7	-36.7	-786.7	786.7
8F	9F	A	196.2	195.0	-0.6	-97.8	97.8	-1702.9	1702.9
		B	-161.7	-160.8	0.5	80.6	-80.6	-2231.3	2231.3
		C	-77.9	-79.8	-0.9	39.4	-39.4	-919.7	919.7
7F	8F	A	175.0	187.6	6.3	-90.7	90.7	-1989.6	1989.6
		B	-142.4	-151.2	-4.4	73.4	-73.4	-2597.3	2597.3
		C	-70.6	-73.4	-1.4	36.0	-36.0	-1052.7	1052.7
6F	7F	A	177.9	188.6	5.3	-91.6	91.6	-2265.9	2265.9
		B	-144.2	-150.9	-3.3	73.8	-73.8	-2953.8	2953.8
		C	-67.2	-69.9	-1.3	34.3	-34.3	-1181.3	1181.3
5F	6F	A	172.6	174.3	0.8	-86.7	86.7	-2532.7	2532.7
		B	-136.7	-142.9	-3.1	69.9	-69.9	-3302.7	3302.7
		C	-59.1	-58.7	0.2	29.5	-29.5	-1305.0	1305.0
4F	5F	A	186.0	188.4	1.2	-93.6	93.6	-2793.1	2793.1
		B	-136.3	-140.6	-2.2	69.2	-69.2	-3646.2	3646.2
		C	-62.3	-61.5	0.4	30.9	-30.9	-1426.0	1426.0
3F	4F	A	170.5	185.8	7.6	-89.1	89.1	-3047.3	3047.3
		B	-133.6	-140.0	-3.2	68.4	-68.4	-3983.8	3983.8
		C	-53.0	-53.7	-0.4	26.7	-26.7	-1544.7	1544.7
2F	3F	A	166.6	171.6	2.5	-84.5	84.5	-3290.8	3290.8
		B	-127.5	-121.4	3.0	62.2	-62.2	-4312.3	4312.3
		C	-49.7	-50.1	-0.2	24.9	-24.9	-1658.0	1658.0
1F	2F	A	177.8	250.1	36.2	-96.1	96.1	-3525.1	3525.1

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-149.3	-203.2	-27.0	79.2	-79.2	-4632.2	4632.2
		C	-44.9	-46.9	-1.0	20.6	-20.6	-1768.4	1768.4

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-220.3	-141.1	39.6	90.4	-90.4	44.7	-44.7
		B	-298.4	-237.0	30.7	133.8	-133.8	-10.0	10.0
		C	-149.2	-91.5	28.9	60.2	-60.2	-35.5	35.5
13F	14F	A	-255.9	-208.3	23.8	116.0	-116.0	121.3	-121.3
		B	-404.3	-373.8	15.2	194.5	-194.5	-1.9	1.9
		C	-230.3	-182.1	24.1	103.1	-103.1	-121.3	121.3
12F	13F	A	-282.8	-293.2	-5.2	142.2	-142.2	210.8	-210.8
		B	-450.9	-440.1	5.4	220.0	-220.0	26.5	-26.5
		C	-271.1	-294.1	-11.5	139.6	-139.6	-240.1	240.1
11F	12F	A	-207.9	-209.3	-0.7	104.3	-104.3	307.0	-307.0
		B	-437.8	-416.0	10.9	213.4	-213.4	48.6	-48.6
		C	-137.2	-164.8	-13.8	75.5	-75.5	-360.4	360.4
10F	11F	A	-309.1	-254.5	27.3	140.9	-140.9	408.6	-408.6
		B	-505.8	-483.5	11.1	247.3	-247.3	64.1	-64.1
		C	-239.3	-225.1	7.1	116.1	-116.1	-479.4	479.4
9F	10F	A	-322.4	-314.8	3.8	158.3	-158.3	518.9	-518.9
		B	-562.3	-554.8	3.7	277.5	-277.5	92.4	-92.4
		C	-259.8	-267.0	-3.6	130.9	-130.9	-620.0	620.0
8F	9F	A	-297.5	-287.4	5.1	146.2	-146.2	665.4	-665.4
		B	-589.9	-585.2	2.4	293.8	-293.8	104.3	-104.3
		C	-263.7	-273.8	-5.0	134.4	-134.4	-775.5	775.5
7F	8F	A	-349.3	-321.7	13.8	167.8	-167.8	820.1	-820.1
		B	-633.6	-635.9	-1.2	317.4	-317.4	120.7	-120.7
		C	-296.2	-303.6	-3.7	150.0	-150.0	-943.1	943.1
6F	7F	A	-348.3	-347.9	0.2	174.1	-174.1	974.5	-974.5
		B	-665.5	-690.0	-12.3	338.9	-338.9	151.6	-151.6
		C	-316.3	-334.8	-9.2	162.8	-162.8	-1124.8	1124.8
5F	6F	A	-339.1	-397.1	-29.0	184.1	-184.1	1126.1	-1126.1
		B	-661.5	-730.9	-34.7	348.1	-348.1	194.2	-194.2
		C	-314.5	-333.6	-9.5	162.0	-162.0	-1315.5	1315.5
4F	5F	A	-270.5	-323.6	-26.6	148.5	-148.5	1269.2	-1269.2
		B	-617.7	-682.7	-32.5	325.1	-325.1	251.6	-251.6
		C	-343.7	-360.9	-8.6	176.1	-176.1	-1512.3	1512.3
3F	4F	A	-328.4	-363.5	-17.5	173.0	-173.0	1403.7	-1403.7
		B	-669.2	-733.0	-31.9	350.5	-350.5	323.4	-323.4
		C	-343.0	-378.1	-17.6	180.3	-180.3	-1715.1	1715.1
2F	3F	A	-282.3	-425.1	-71.4	176.8	-176.8	1529.0	-1529.0
		B	-623.3	-768.9	-72.8	348.1	-348.1	406.2	-406.2
		C	-334.6	-398.1	-31.7	183.2	-183.2	-1920.0	1920.0
1F	2F	A	-155.6	-1210.5	-527.4	307.0	-307.0	1634.0	-1634.0
		B	-478.9	-1610.0	-565.5	469.4	-469.4	494.1	-494.1
		C	-268.8	-730.9	-231.1	224.6	-224.6	-2110.9	2110.9

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	220.3	141.1	-39.6	-90.4	90.4	-44.7	44.7
		B	298.4	237.0	-30.7	-133.8	133.8	10.0	-10.0
		C	149.2	91.5	-28.9	-60.2	60.2	35.5	-35.5
13F	14F	A	255.9	208.3	-23.8	-116.0	116.0	-121.3	121.3
		B	404.3	373.8	-15.2	-194.5	194.5	1.9	-1.9
		C	230.3	182.1	-24.1	-103.1	103.1	121.3	-121.3
12F	13F	A	282.8	293.2	5.2	-142.2	142.2	-210.8	210.8
		B	450.9	440.1	-5.4	-220.0	220.0	-26.5	26.5
		C	271.1	294.1	11.5	-139.6	139.6	240.1	-240.1
11F	12F	A	207.9	209.3	0.7	-104.3	104.3	-307.0	307.0
		B	437.8	416.0	-10.9	-213.4	213.4	-48.6	48.6
		C	137.2	164.8	13.8	-75.5	75.5	360.4	-360.4
10F	11F	A	309.1	254.5	-27.3	-140.9	140.9	-408.6	408.6
		B	505.8	483.5	-11.1	-247.3	247.3	-64.1	64.1

* 6 フレーム柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	239. 3	225. 1	-7. 1	-116. 1	116. 1	479. 4	-479. 4
9F	10F	A	322. 4	314. 8	-3. 8	-158. 3	158. 3	-518. 9	518. 9
		B	562. 3	554. 8	-3. 7	-277. 5	277. 5	-92. 4	92. 4
		C	259. 8	267. 0	3. 6	-130. 9	130. 9	620. 0	-620. 0
8F	9F	A	297. 5	287. 4	-5. 1	-146. 2	146. 2	-665. 4	665. 4
		B	589. 9	585. 2	-2. 4	-293. 8	293. 8	-104. 3	104. 3
		C	263. 7	273. 8	5. 0	-134. 4	134. 4	775. 5	-775. 5
7F	8F	A	349. 3	321. 7	-13. 8	-167. 8	167. 8	-820. 1	820. 1
		B	633. 6	635. 9	1. 2	-317. 4	317. 4	-120. 7	120. 7
		C	296. 2	303. 6	3. 7	-150. 0	150. 0	943. 1	-943. 1
6F	7F	A	348. 3	347. 9	-0. 2	-174. 1	174. 1	-974. 5	974. 5
		B	665. 5	690. 0	12. 3	-338. 9	338. 9	-151. 6	151. 6
		C	316. 3	334. 8	9. 2	-162. 8	162. 8	1124. 8	-1124. 8
5F	6F	A	339. 1	397. 1	29. 0	-184. 1	184. 1	-1126. 1	1126. 1
		B	661. 5	730. 9	34. 7	-348. 1	348. 1	-194. 2	194. 2
		C	314. 5	333. 6	9. 5	-162. 0	162. 0	1315. 5	-1315. 5
4F	5F	A	270. 5	323. 6	26. 6	-148. 5	148. 5	-1269. 2	1269. 2
		B	617. 7	682. 7	32. 5	-325. 1	325. 1	-251. 6	251. 6
		C	343. 7	360. 9	8. 6	-176. 1	176. 1	1512. 3	-1512. 3
3F	4F	A	328. 4	363. 5	17. 5	-173. 0	173. 0	-1403. 7	1403. 7
		B	669. 2	733. 0	31. 9	-350. 5	350. 5	-323. 4	323. 4
		C	343. 0	378. 1	17. 6	-180. 3	180. 3	1715. 1	-1715. 1
2F	3F	A	282. 3	425. 1	71. 4	-176. 8	176. 8	-1529. 0	1529. 0
		B	623. 3	768. 9	72. 8	-348. 1	348. 1	-406. 2	406. 2
		C	334. 6	398. 1	31. 7	-183. 2	183. 2	1920. 0	-1920. 0
1F	2F	A	155. 6	1210. 5	527. 4	-307. 0	307. 0	-1634. 0	1634. 0
		B	478. 9	1610. 0	565. 5	-469. 4	469. 4	-494. 1	494. 1
		C	268. 8	730. 9	231. 1	-224. 6	224. 6	2110. 9	-2110. 9

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図（kN）


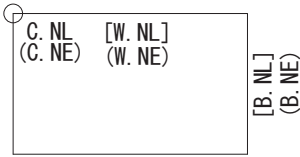




長期



C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)



重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)



(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)

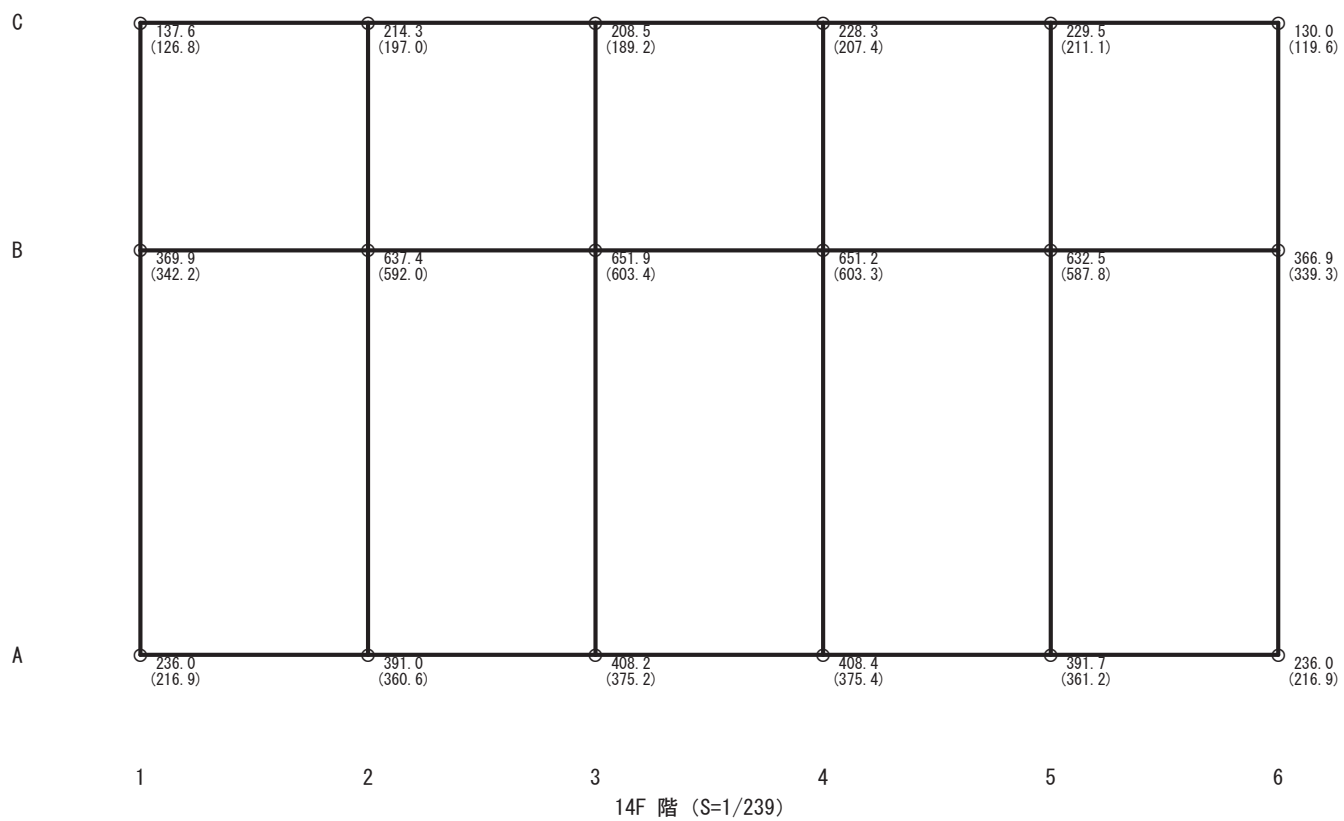
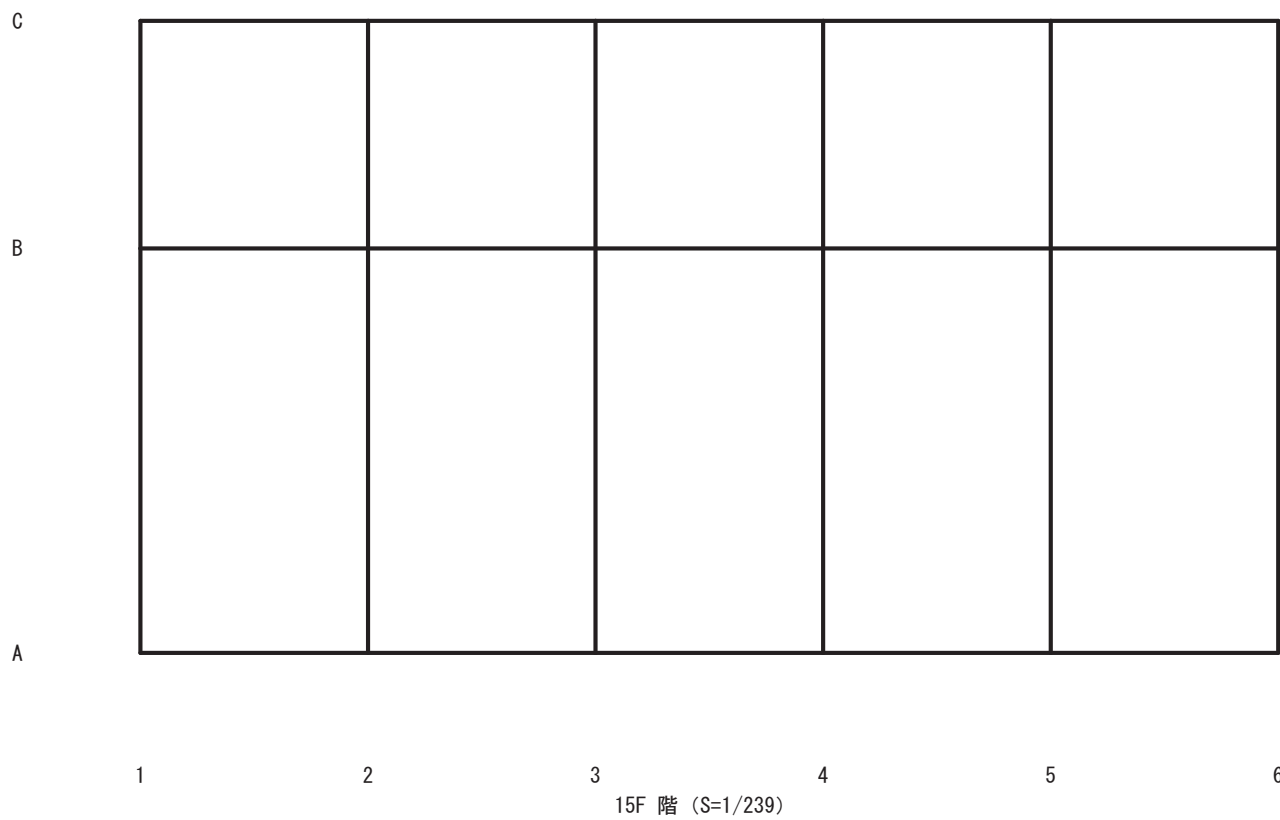


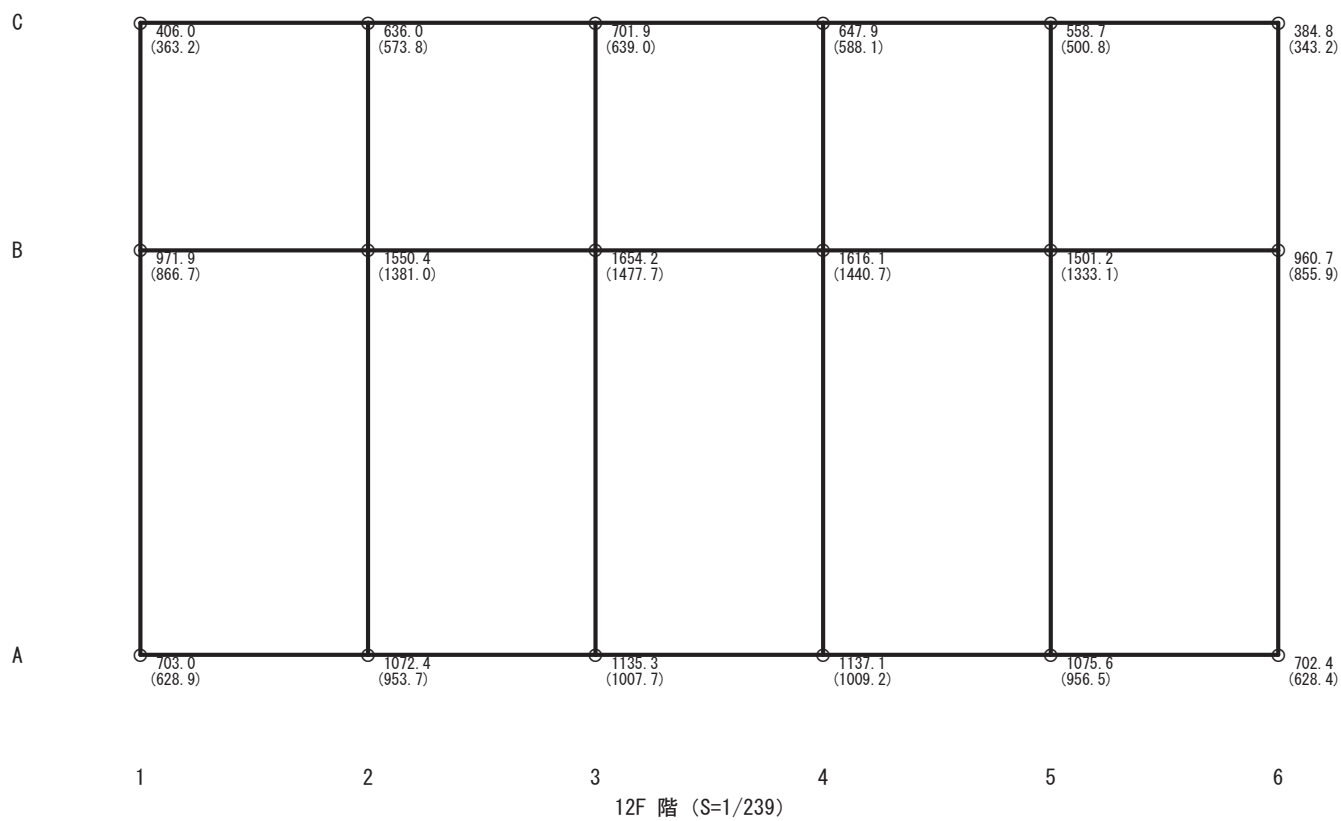
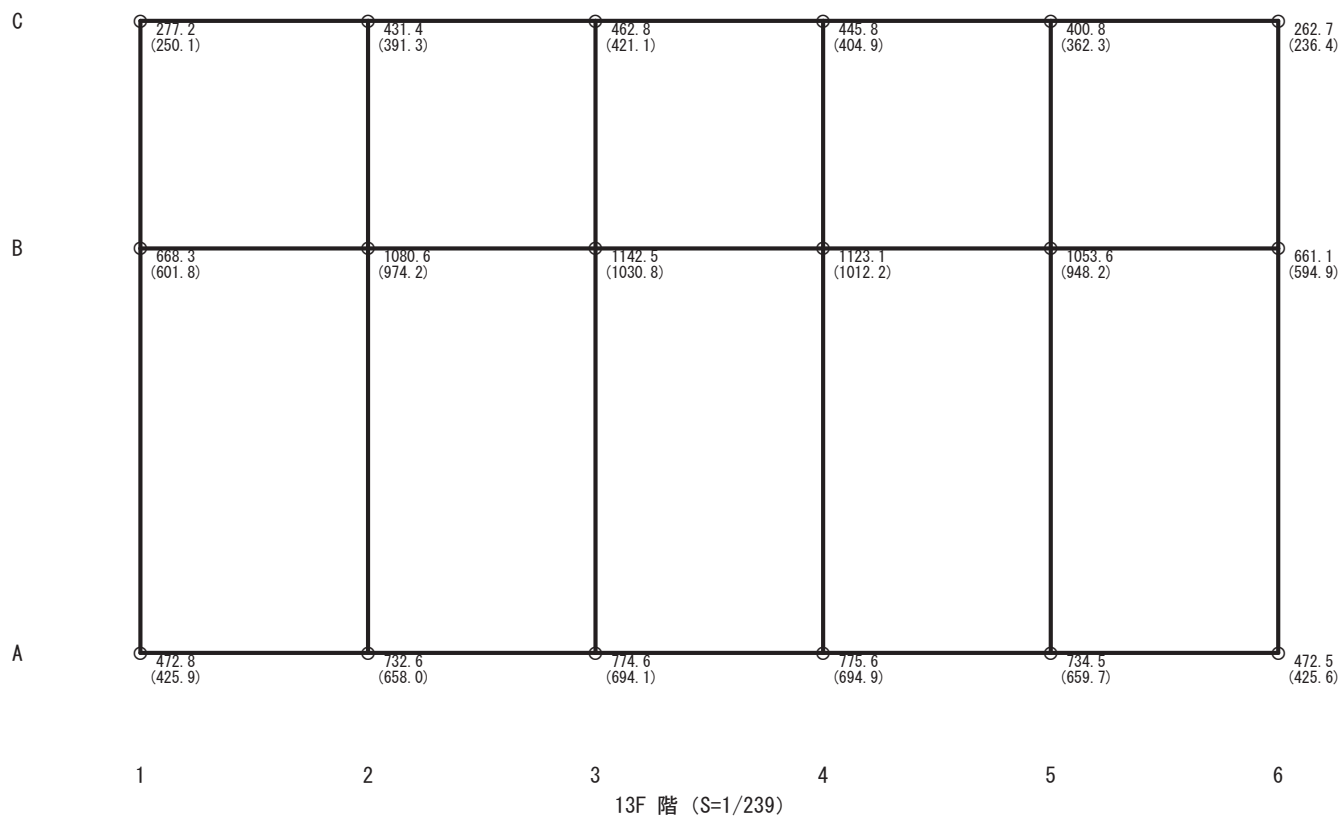


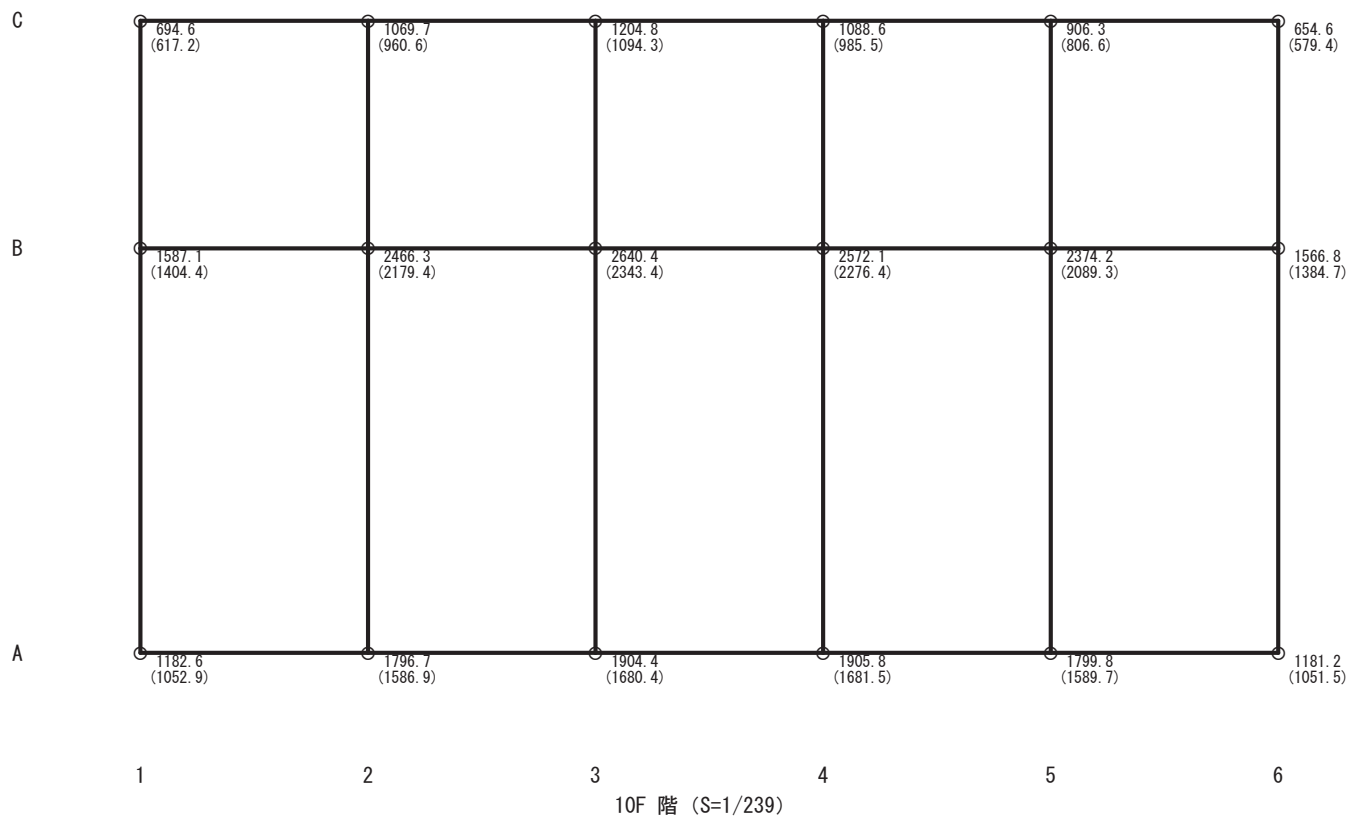
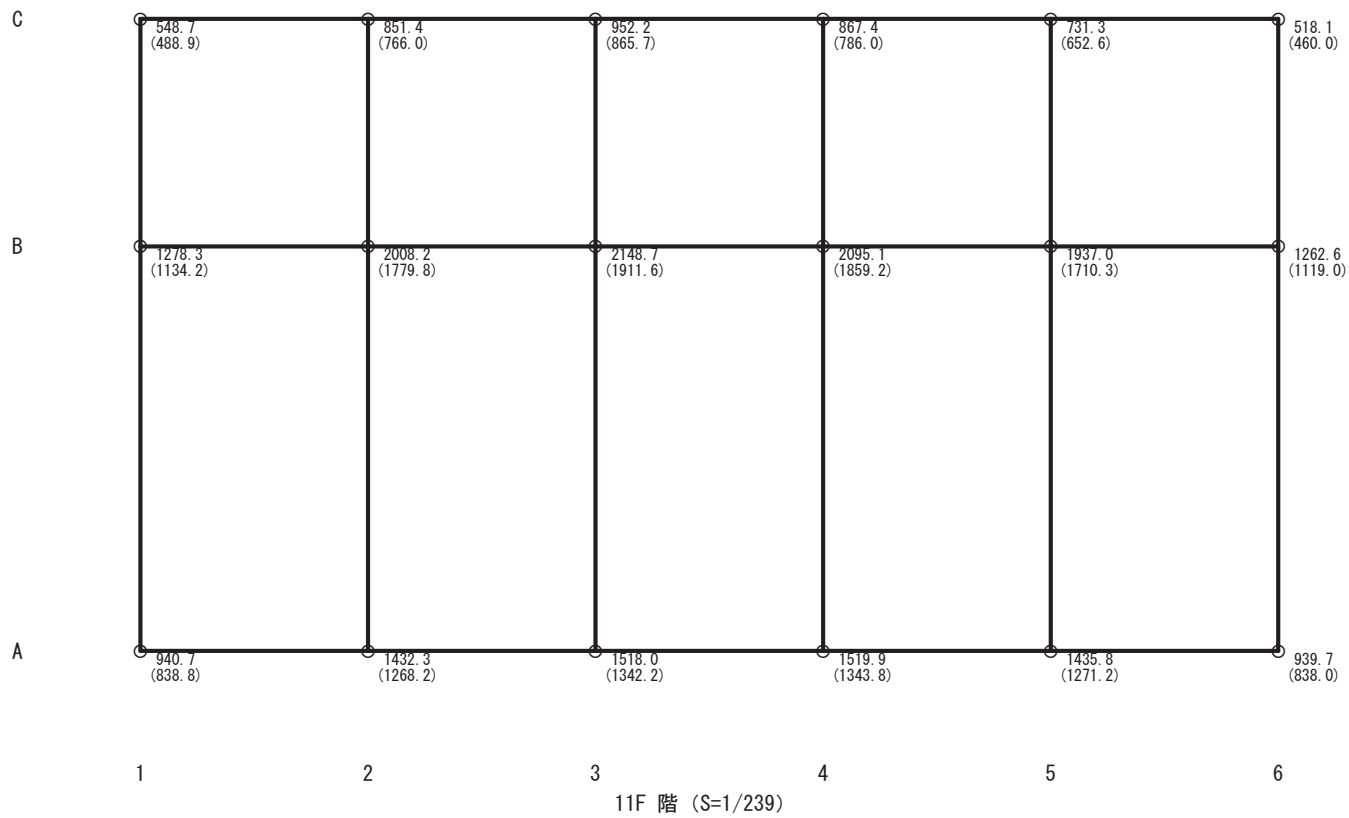


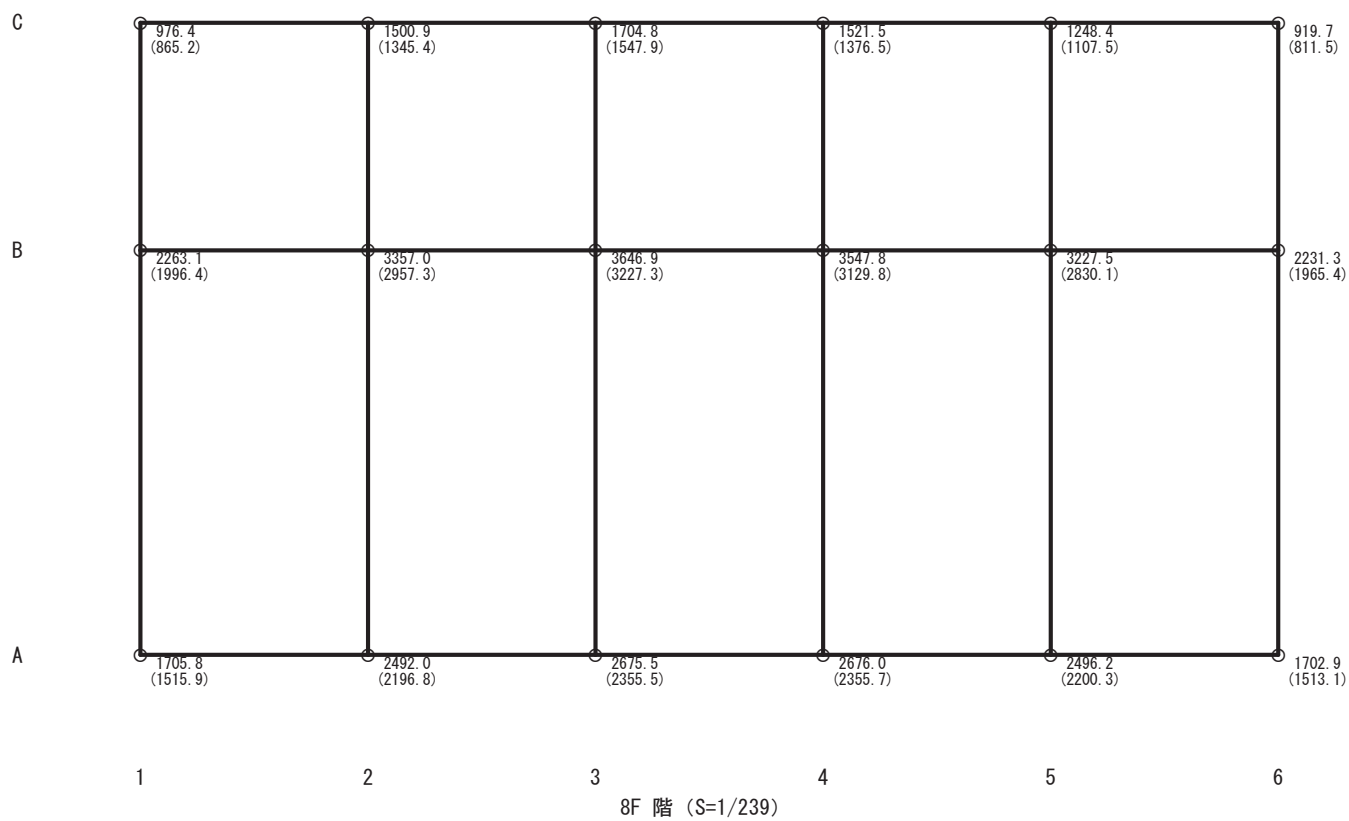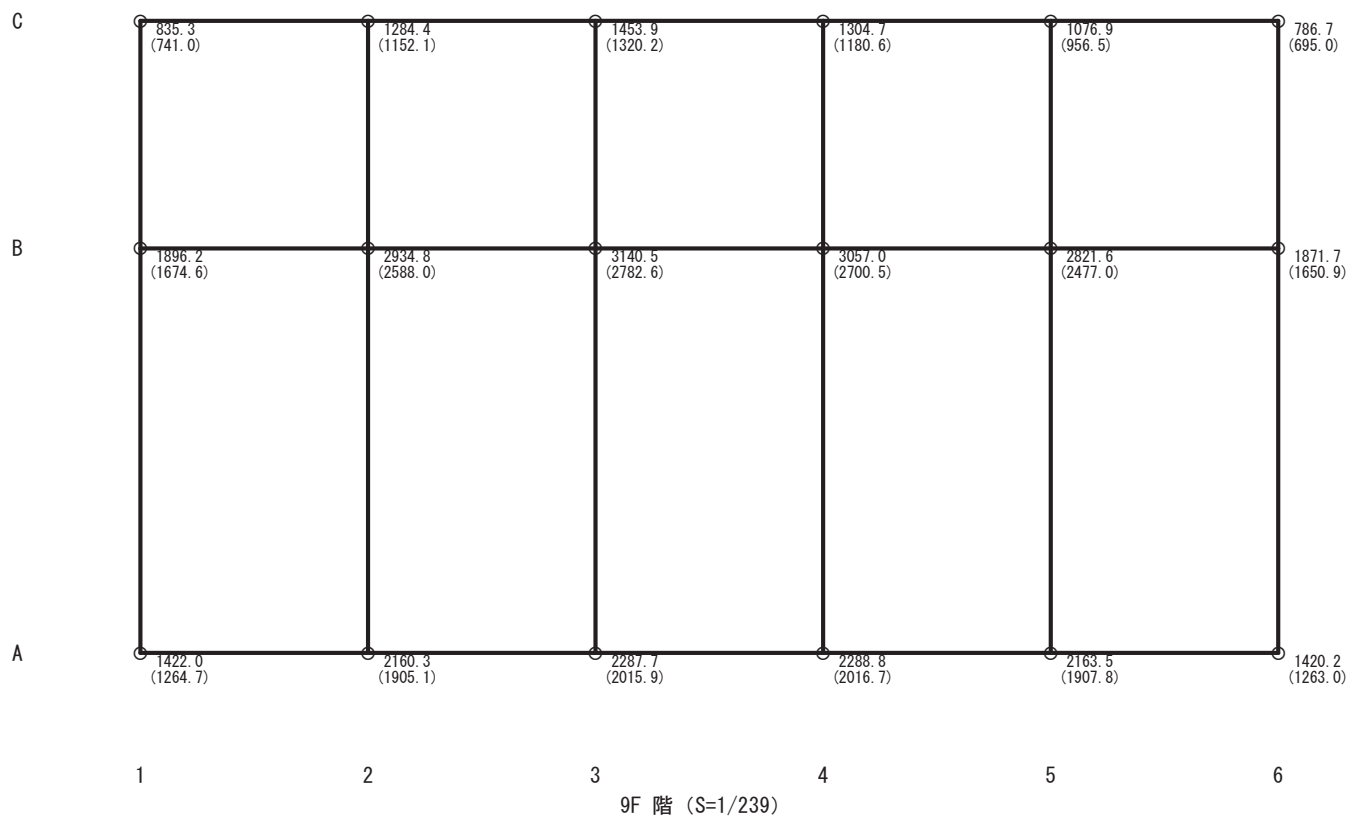

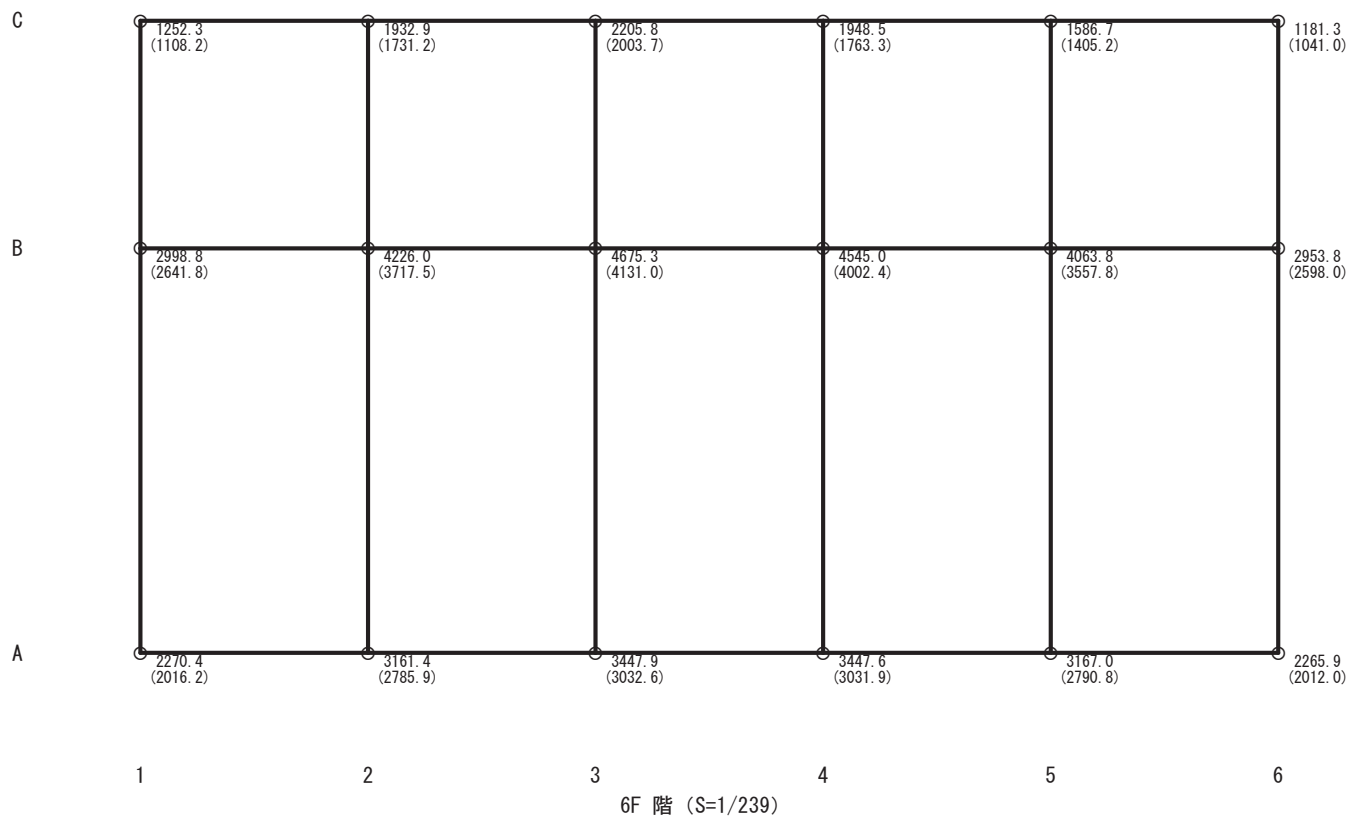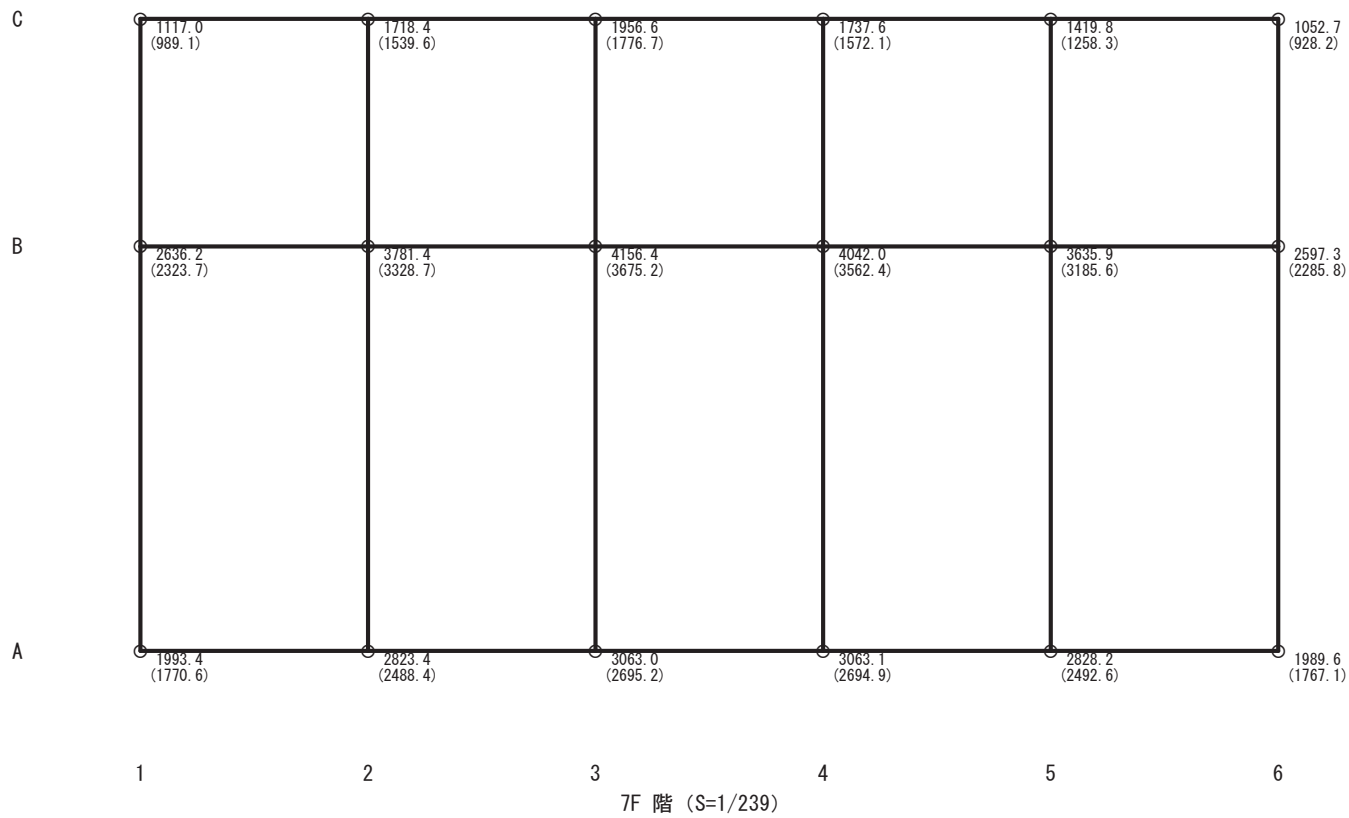

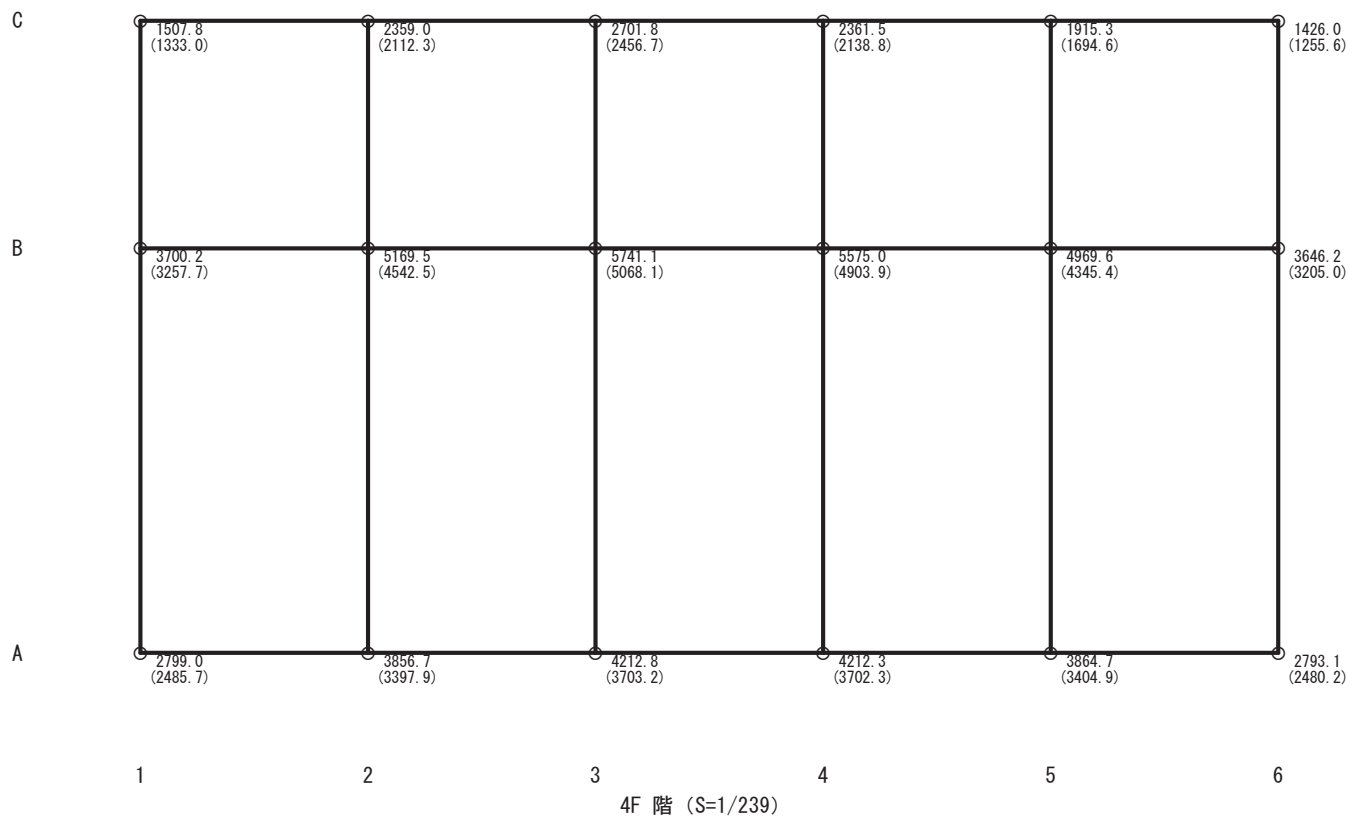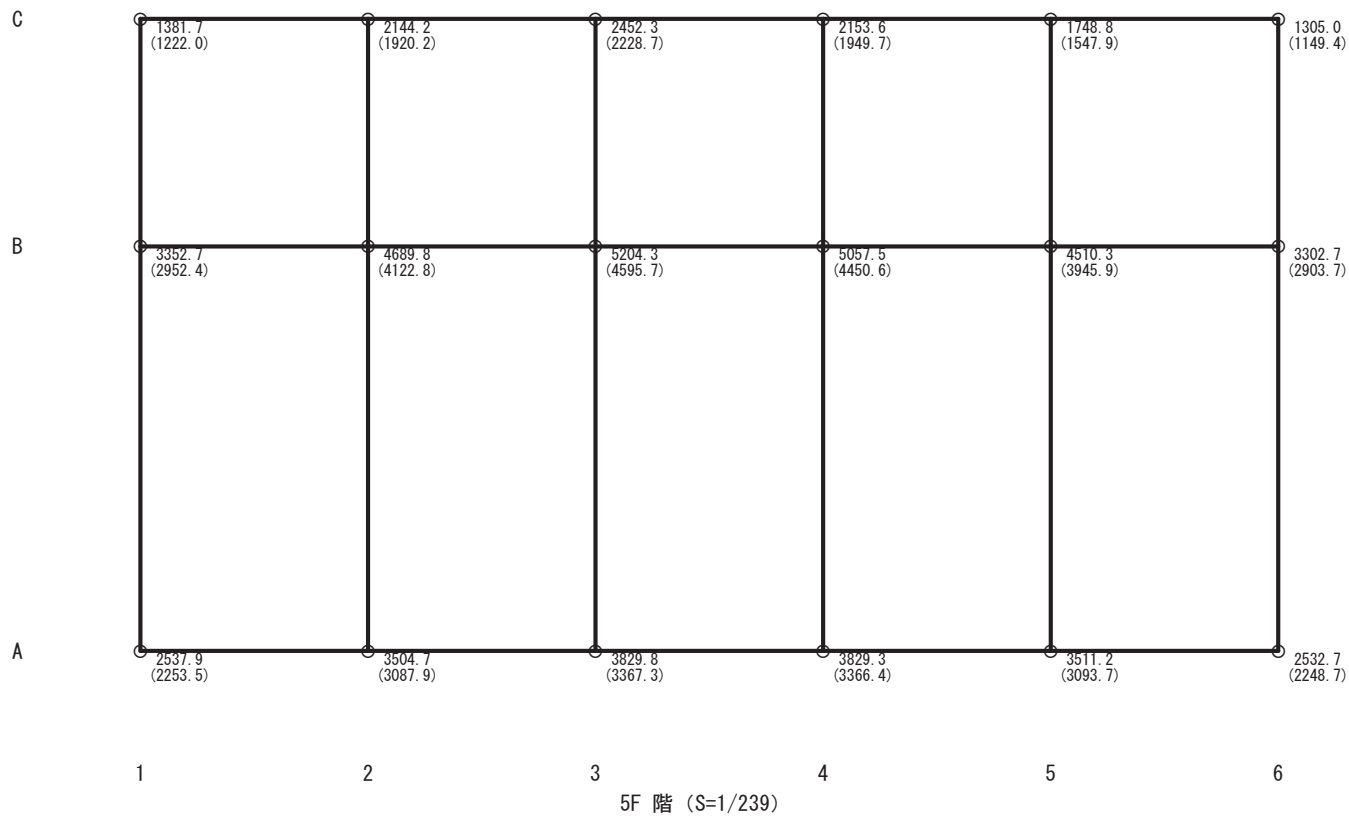

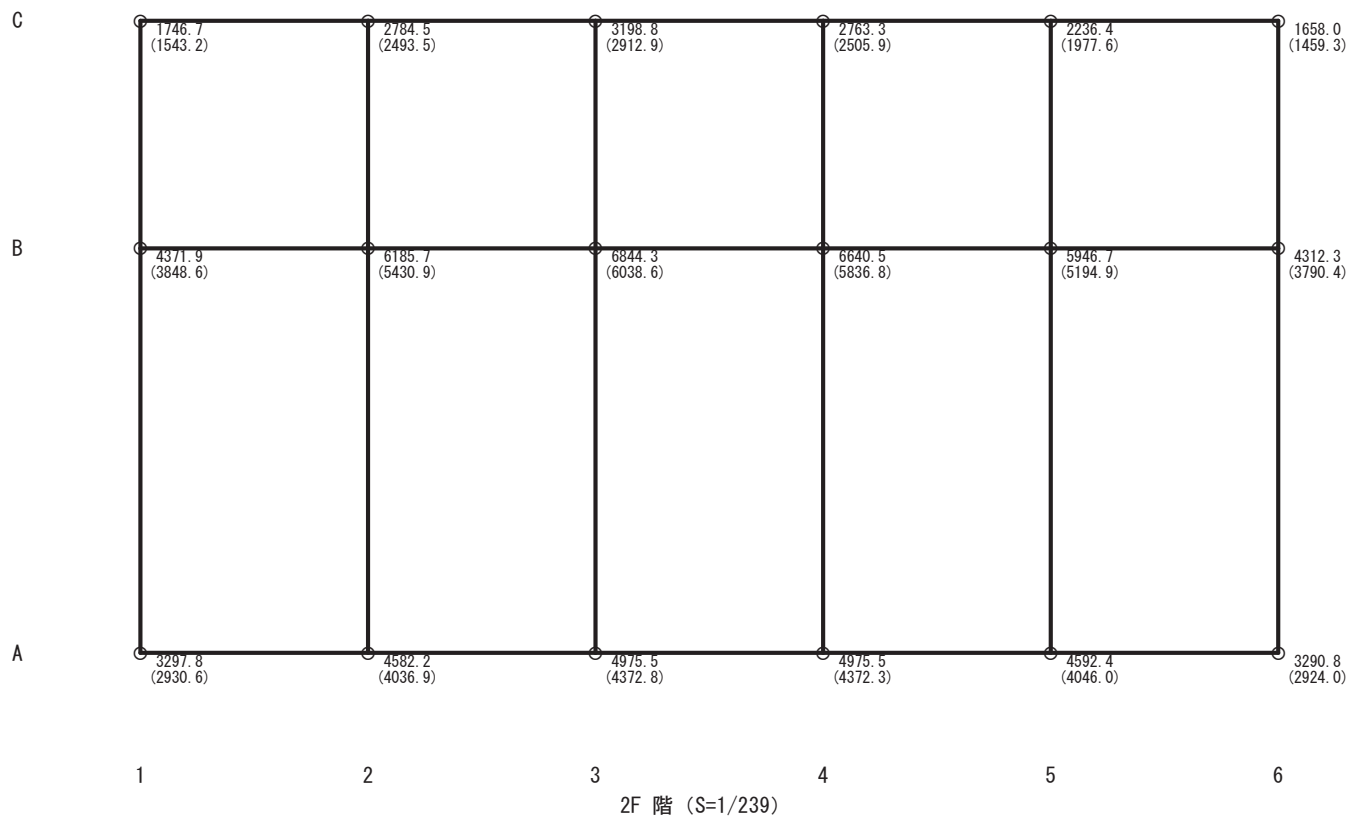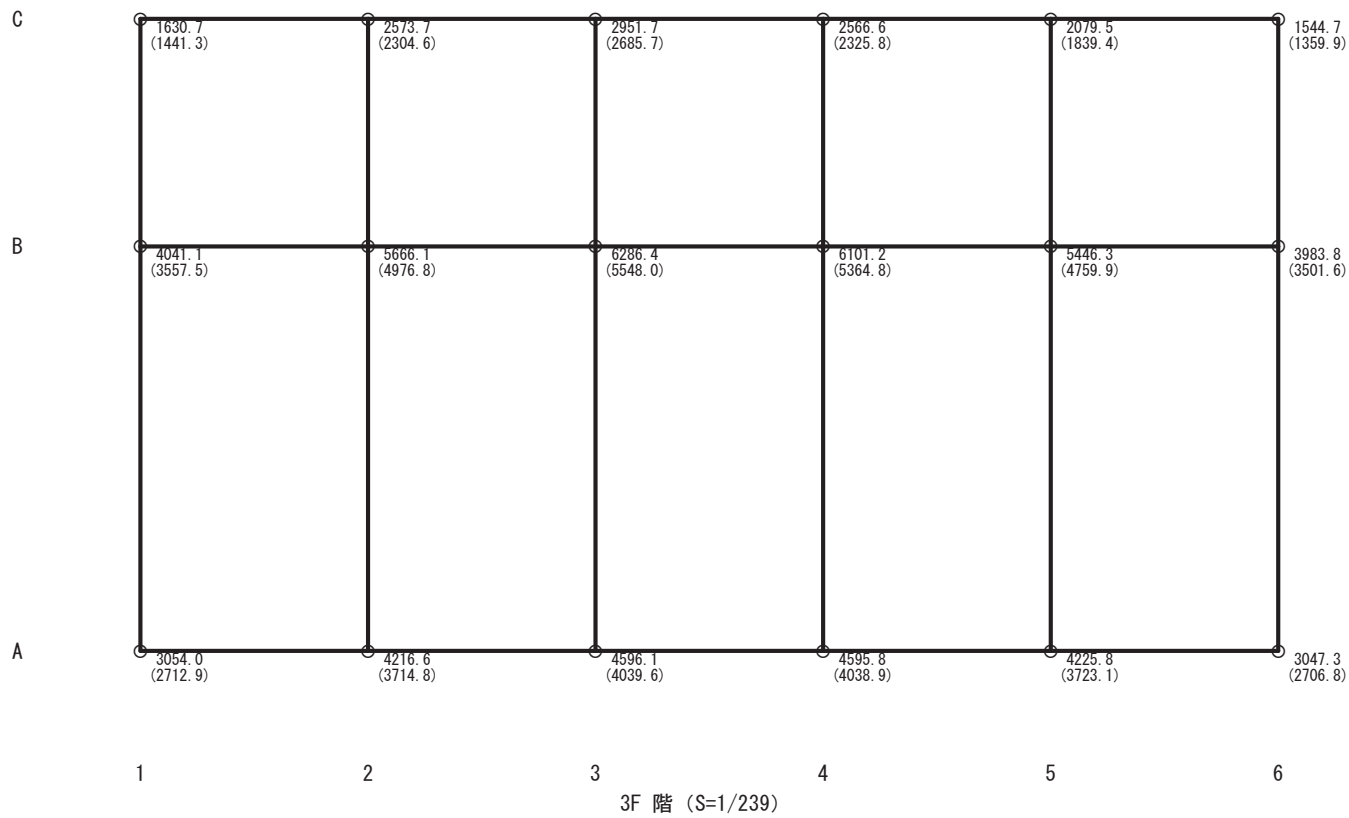

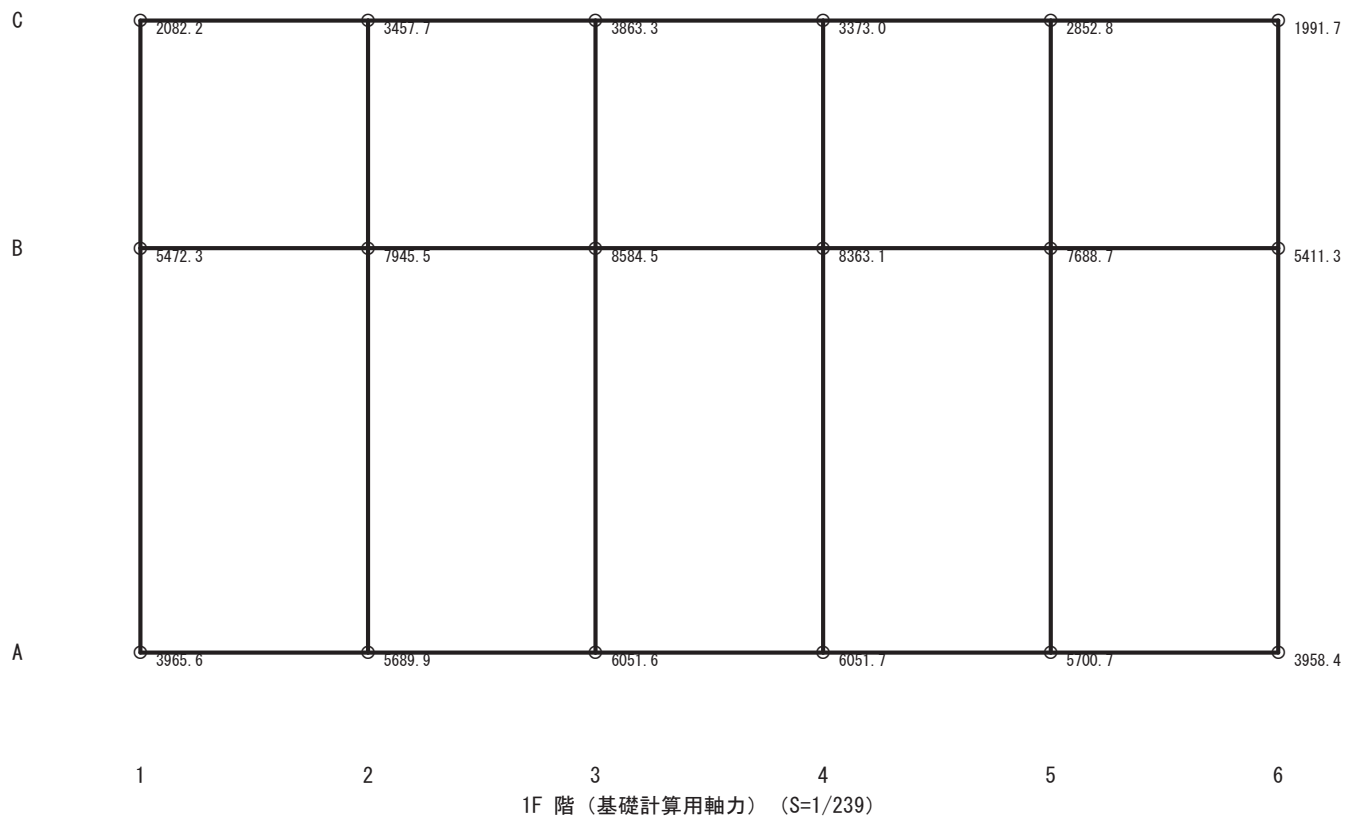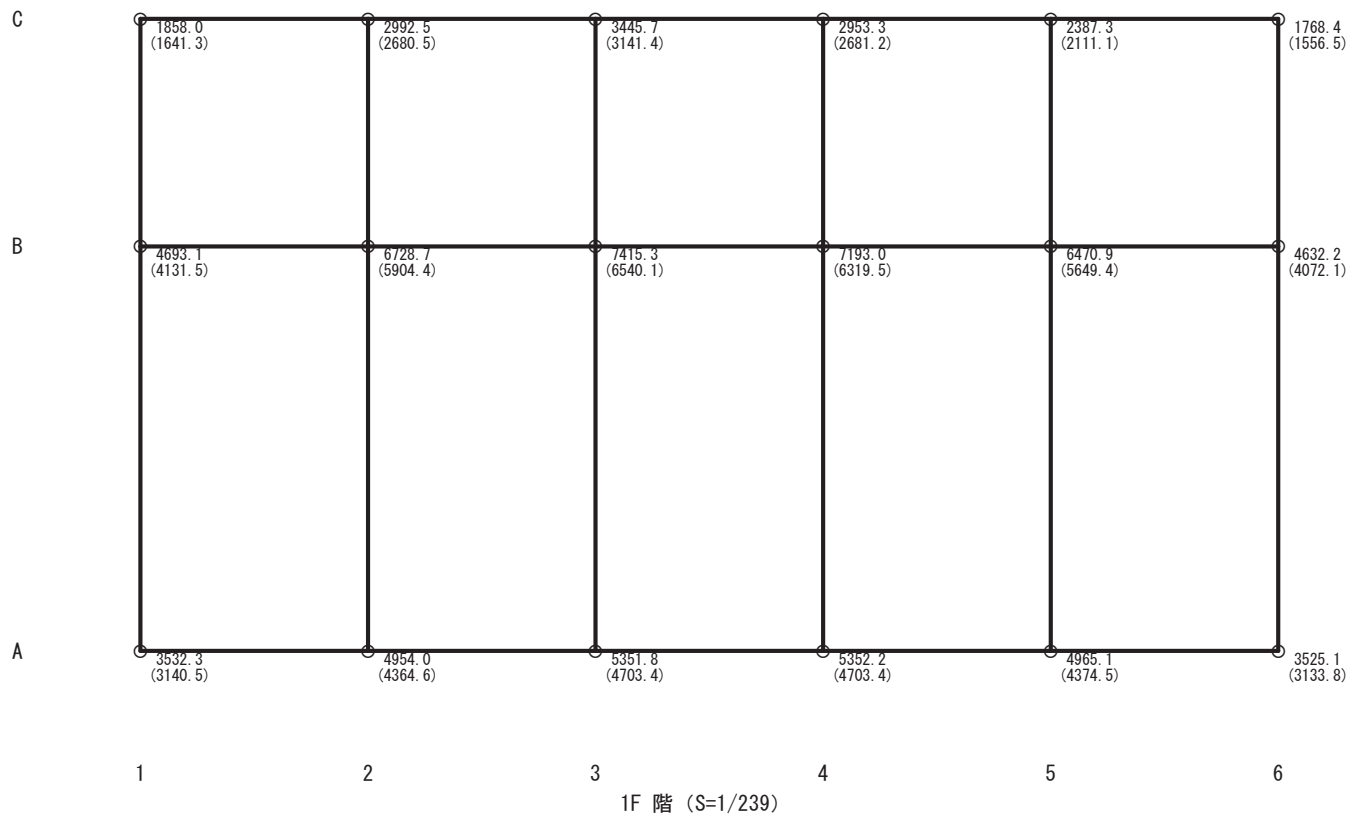

A-2. 4. 2 長期柱軸力表 (kN)

() : 重心計算用軸力 (固定荷重+地震用積載荷重)

14F 階

	1	2	3	4	5	6
C	137.56 (126.75)	214.29 (196.97)	208.50 (189.21)	228.35 (207.44)	229.45 (211.12)	129.99 (119.61)
B	369.87 (342.18)	637.40 (592.02)	651.94 (603.39)	651.24 (603.27)	632.53 (587.84)	366.91 (339.32)
A	236.04 (216.94)	390.99 (360.62)	408.15 (375.19)	408.44 (375.39)	391.72 (361.22)	235.99 (216.89)

13F 階

	1	2	3	4	5	6
C	277.23 (250.13)	431.39 (391.28)	462.83 (421.11)	445.83 (404.88)	400.78 (362.26)	262.72 (236.43)
B	668.26 (601.84)	1080.60 (974.18)	1142.51 (1030.80)	1123.08 (1012.21)	1053.56 (948.19)	661.12 (594.91)
A	472.83 (425.93)	732.58 (658.02)	774.58 (694.08)	775.57 (694.93)	734.53 (659.74)	472.52 (425.64)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	406.01 (363.22)	635.97 (573.81)	701.94 (638.96)	647.92 (588.10)	558.68 (500.77)	384.83 (343.20)
B	971.89 (866.71)	1550.40 (1380.96)	1654.20 (1477.72)	1616.13 (1440.74)	1501.21 (1333.13)	960.73 (855.90)
A	703.00 (628.94)	1072.43 (953.72)	1135.28 (1007.65)	1137.06 (1009.23)	1075.57 (956.53)	702.44 (628.42)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	548.75 (488.88)	851.44 (766.04)	952.24 (865.69)	867.35 (786.04)	731.27 (652.62)	518.14 (459.95)
B	1278.29 (1134.23)	2008.21 (1779.77)	2148.69 (1911.56)	2095.07 (1859.20)	1937.05 (1710.29)	1262.56 (1119.01)
A	940.67 (838.85)	1432.32 (1268.20)	1518.05 (1342.20)	1519.92 (1343.82)	1435.75 (1271.24)	939.73 (837.96)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	694.58 (617.22)	1069.65 (960.59)	1204.76 (1094.26)	1088.62 (985.49)	906.34 (806.57)	654.57 (579.39)
B	1587.13 (1404.37)	2466.27 (2179.40)	2640.36 (2343.36)	2572.06 (2276.43)	2374.25 (2089.31)	1566.81 (1384.69)
A	1182.60 (1052.86)	1796.67 (1586.94)	1904.41 (1680.39)	1905.76 (1681.46)	1799.82 (1589.65)	1181.15 (1051.49)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	835.34 (741.04)	1284.37 (1152.14)	1453.92 (1320.17)	1304.73 (1180.59)	1076.88 (956.55)	786.66 (694.99)
B	1896.15 (1674.62)	2934.80 (2588.02)	3140.51 (2782.56)	3056.95 (2700.52)	2821.59 (2476.98)	1871.66 (1650.90)
A	1422.02 (1264.70)	2160.33 (1905.11)	2287.71 (2015.88)	2288.83 (2016.70)	2163.47 (1907.77)	1420.20 (1262.96)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	976.45 (865.24)	1500.95 (1345.42)	1704.84 (1547.91)	1521.49 (1376.47)	1248.42 (1107.47)	919.67 (811.54)
B	2263.14 (1996.40)	3357.03 (2957.32)	3646.86 (3227.34)	3547.75 (3129.84)	3227.46 (2830.07)	2231.25 (1965.44)
A	1705.80 (1515.89)	2492.05 (2196.79)	2675.45 (2355.47)	2676.05 (2355.73)	2496.15 (2200.32)	1702.89 (1513.14)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1117.03 (989.07)	1718.36 (1539.59)	1956.55 (1776.69)	1737.64 (1572.09)	1419.80 (1258.34)	1052.69 (928.22)
B	2636.19 (2323.69)	3781.43 (3328.69)	4156.45 (3675.16)	4041.98 (3562.36)	3635.89 (3185.57)	2597.26 (2285.83)
A	1993.37 (1770.60)	2823.37 (2488.42)	3063.02 (2695.19)	3063.05 (2694.87)	2828.24 (2492.63)	1989.63 (1767.08)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1252.32 (1108.17)	1932.85 (1731.24)	2205.77 (2003.69)	1948.52 (1763.31)	1586.70 (1405.24)	1181.29 (1040.99)
B	2998.76 (2641.81)	4225.99 (3717.46)	4675.27 (4130.98)	4544.96 (4002.38)	4063.83 (3557.81)	2953.77 (2598.03)
A	2270.38 (2016.18)	3161.39 (2785.88)	3447.92 (3032.57)	3447.57 (3031.85)	3167.03 (2790.79)	2265.93 (2012.01)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1381.69 (1221.98)	2144.19 (1920.19)	2452.26 (2228.74)	2153.55 (1949.66)	1748.82 (1547.92)	1304.99 (1149.43)
B	3352.73 (2952.43)	4689.81 (4122.81)	5204.35 (4595.72)	5057.50 (4450.59)	4510.31 (3945.86)	3302.69 (2903.69)
A	2537.85 (2253.54)	3504.68 (3087.94)	3829.84 (3367.33)	3829.28 (3366.40)	3511.25 (3093.69)	2532.71 (2248.73)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1507.75 (1332.95)	2358.99 (2112.33)	2701.82 (2456.73)	2361.54 (2138.77)	1915.31 (1694.63)	1425.96 (1255.58)
B	3700.23 (3257.70)	5169.53 (4542.49)	5741.07 (5068.10)	5574.96 (4903.88)	4969.63 (4345.37)	3646.15 (3204.99)
A	2798.98 (2485.73)	3856.74 (3397.85)	4212.78 (3703.18)	4212.34 (3702.33)	3864.72 (3404.90)	2793.06 (2480.21)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1630.73 (1441.27)	2573.73 (2304.61)	2951.75 (2685.73)	2566.59 (2325.79)	2079.51 (1839.39)	1544.69 (1359.88)
B	4041.07 (3557.48)	5666.08 (4976.81)	6286.38 (5548.01)	6101.23 (5364.85)	5446.27 (4759.92)	3983.79 (3501.61)
A	3053.96 (2712.94)	4216.59 (3714.85)	4596.06 (4039.64)	4595.76 (4038.90)	4225.82 (3723.05)	3047.33 (2706.77)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1746.71 (1543.24)	2784.51 (2493.47)	3198.76 (2912.95)	2763.26 (2505.89)	2236.41 (1977.65)	1657.97 (1459.28)
B	4371.86 (3848.58)	6185.68 (5430.90)	6844.25 (6038.62)	6640.52 (5836.83)	5946.74 (5194.87)	4312.25 (3790.43)
A	3297.84 (2930.58)	4582.19 (4036.91)	4975.52 (4372.80)	4975.47 (4372.28)	4592.38 (4046.01)	3290.78 (2924.02)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1858.00 (1641.31)	2992.53 (2680.52)	3445.65 (3141.44)	2953.29 (2681.19)	2387.28 (2111.07)	1768.43 (1556.53)
B	4693.11 (4131.54)	6728.70 (5904.36)	7415.34 (6540.07)	7193.00 (6319.51)	6470.94 (5649.37)	4632.17 (4072.09)
A	3532.35 (3140.54)	4954.04 (4364.60)	5351.79 (4703.41)	5352.25 (4703.39)	4965.08 (4374.50)	3525.09 (3133.80)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2082.22	3457.69	3863.27	3372.96	2852.79	1991.65
B	5472.31	7945.54	8584.48	8363.09	7688.75	5411.26
A	3965.64	5689.86	6051.58	6051.69	5700.68	3958.40

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h


: 壁のせん断力 (kN)

: 水平バネの反力 (kN)


: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 階高 (cm)

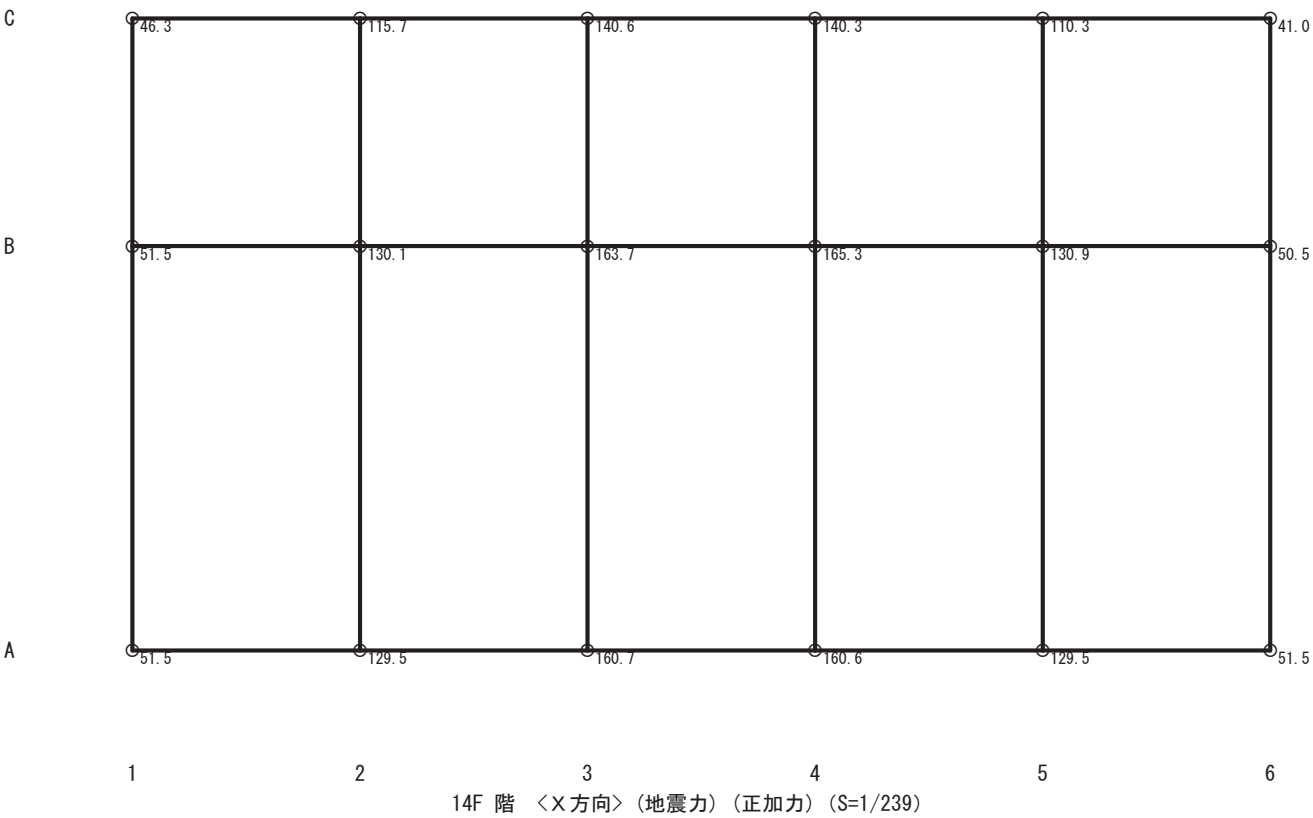


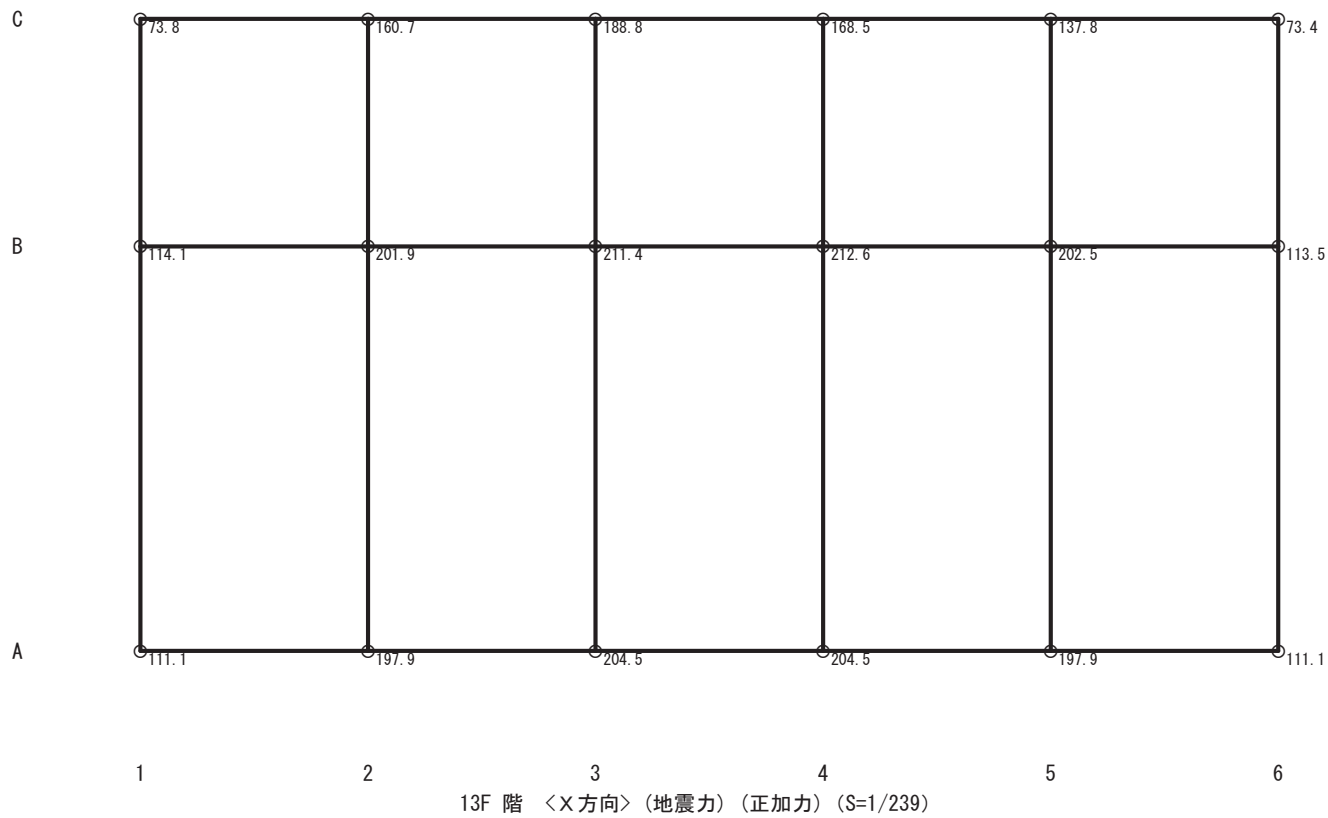


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	802.94	(27.8)	802.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1055.95	(36.6)	1055.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1026.99	(35.6)	1026.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2885.87	(100.0)	2885.87	0.00	(100.0)	(0.0)

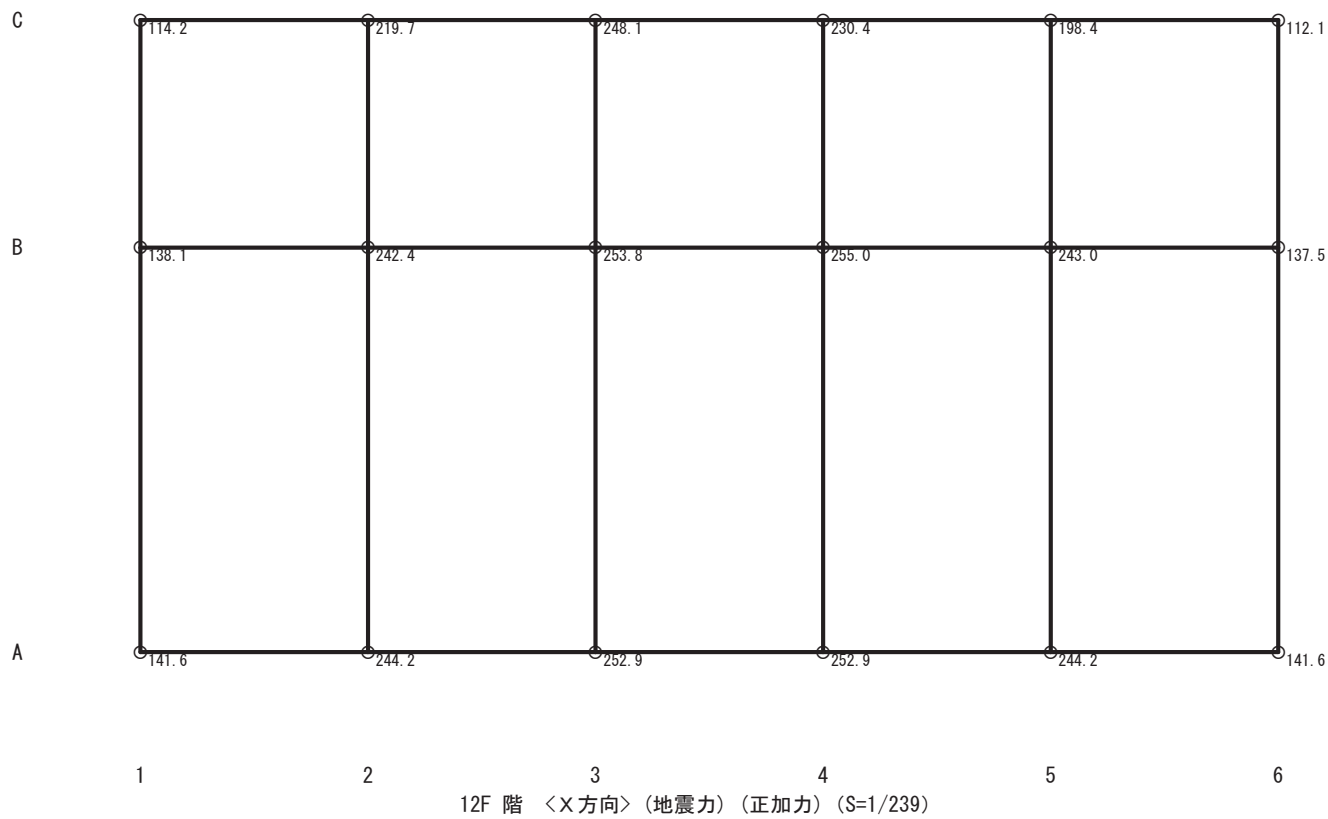


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1122. 90	(30. 6)	1122. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1269. 69	(34. 6)	1269. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1277. 44	(34. 8)	1277. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3670. 03	(100. 0)	3670. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

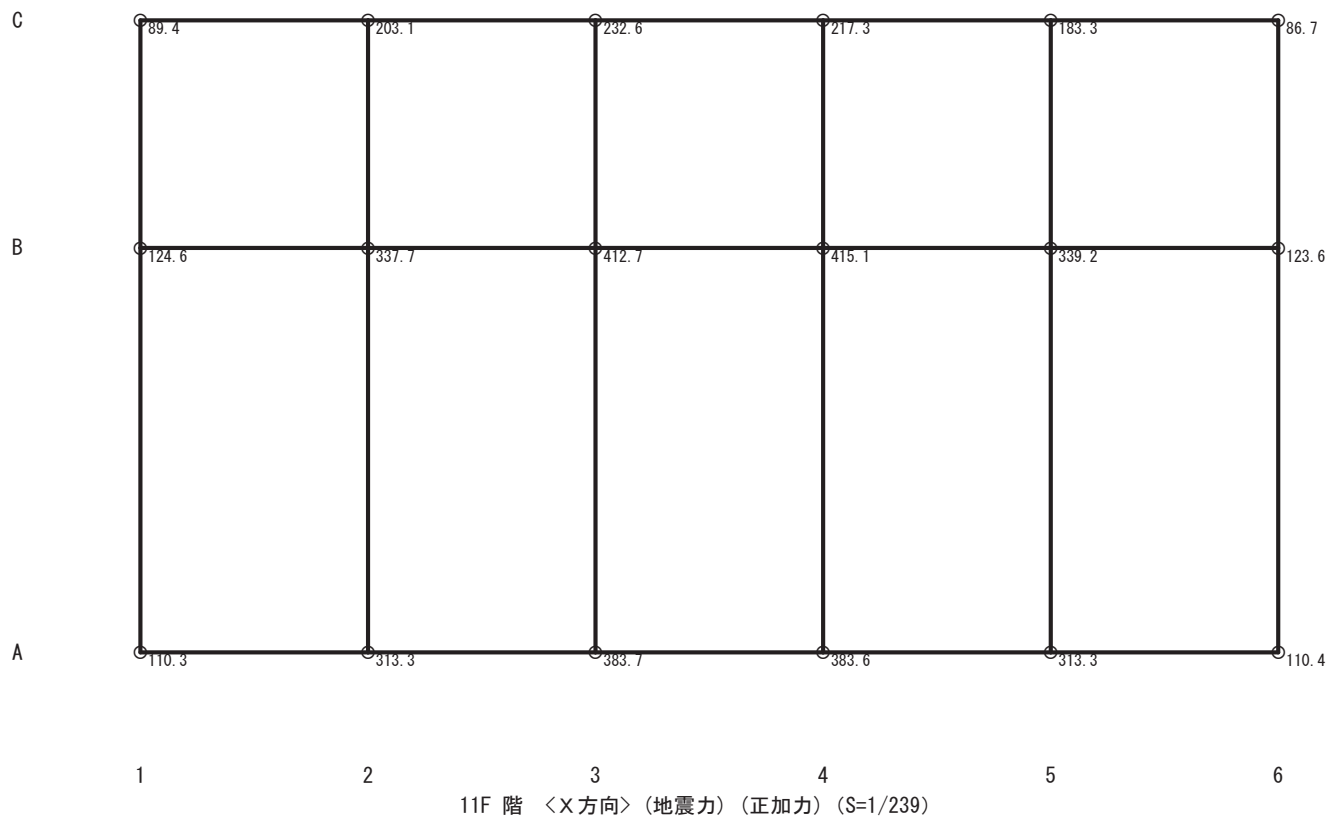


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1012. 43	(23. 1)	1012. 43	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1752. 84	(40. 0)	1752. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1614. 59	(36. 9)	1614. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4379. 86	(100. 0)	4379. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

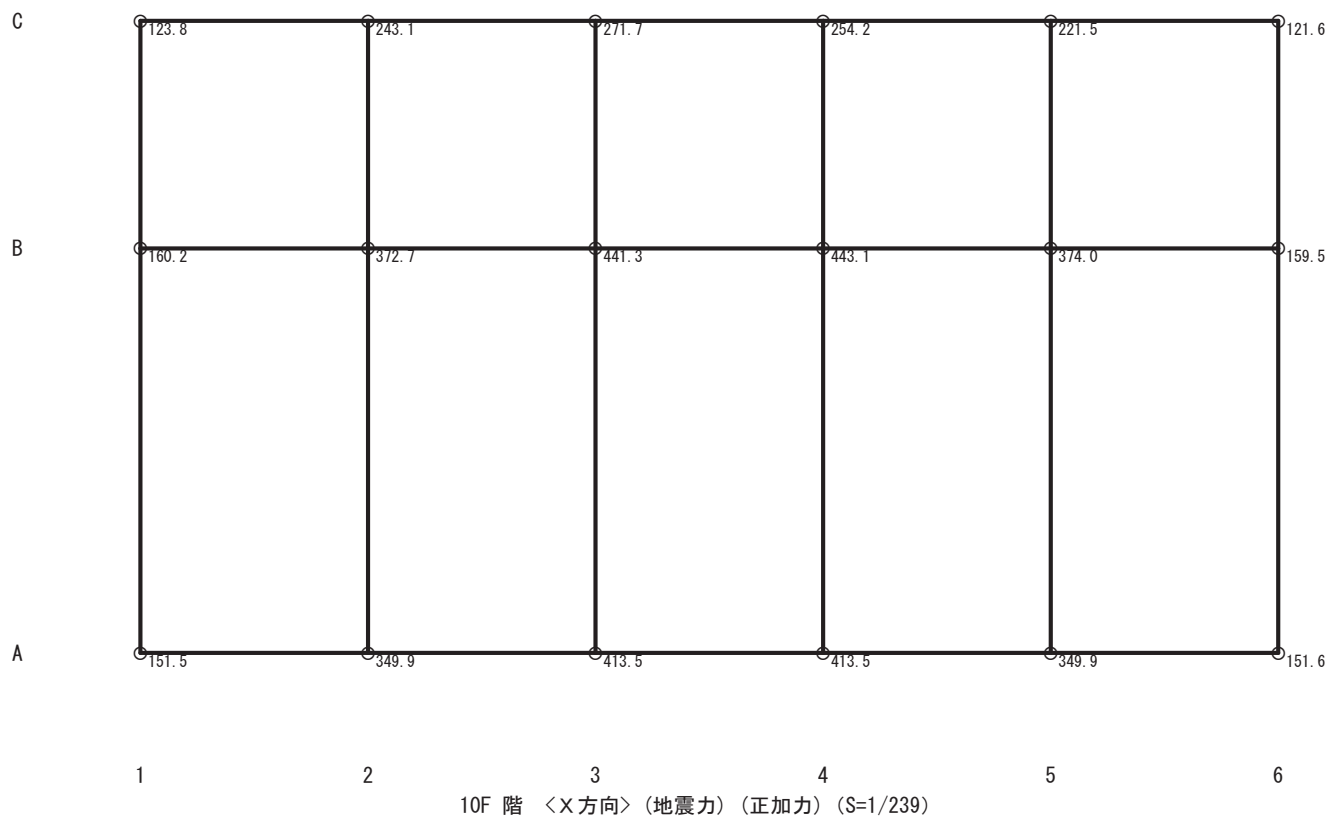


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1235.83	(24.6)	1235.83	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1950.77	(38.9)	1950.77	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1829.90	(36.5)	1829.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5016.51	(100.0)	5016.51	0.00	(100.0)	(0.0)

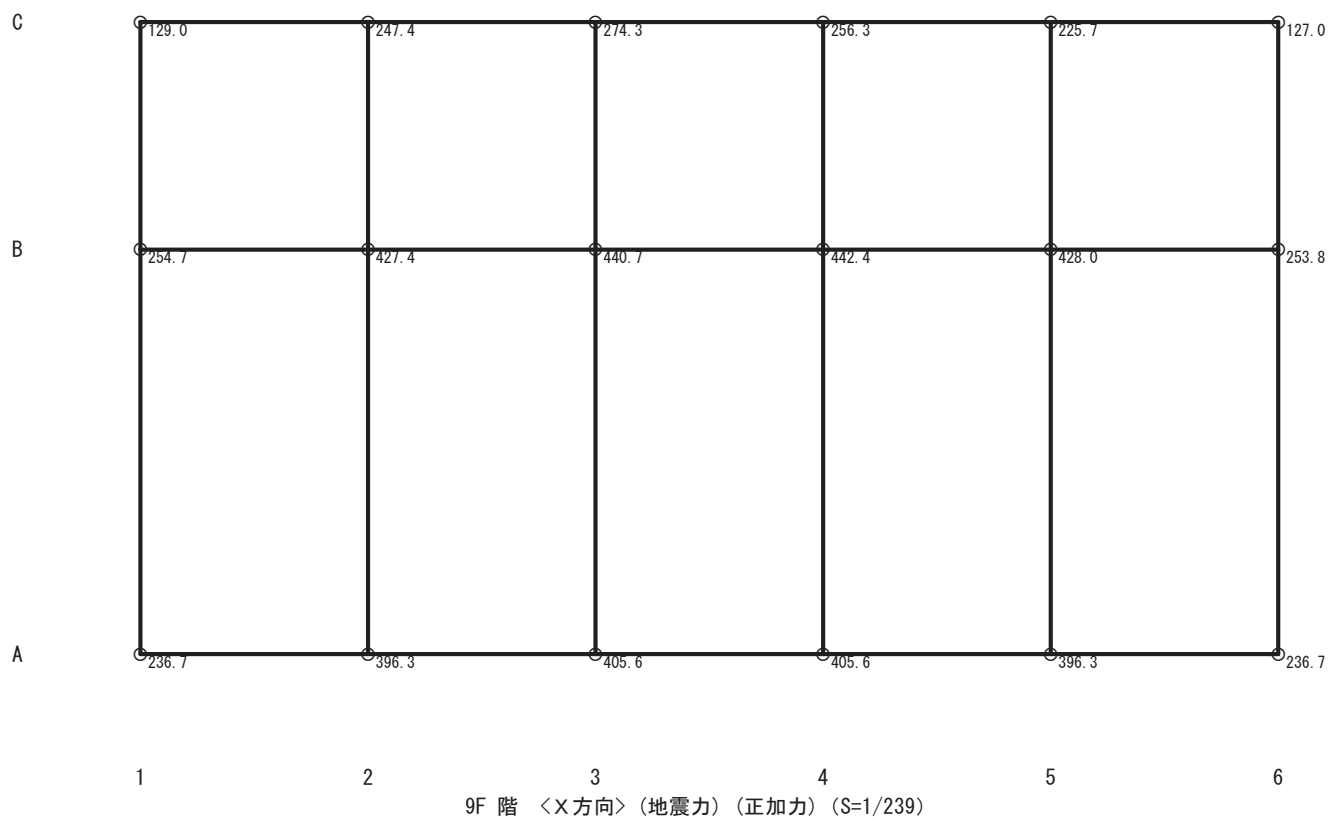


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1259. 66	(22. 6)	1259. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2246. 90	(40. 2)	2246. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2077. 27	(37. 2)	2077. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5583. 83	(100. 0)	5583. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

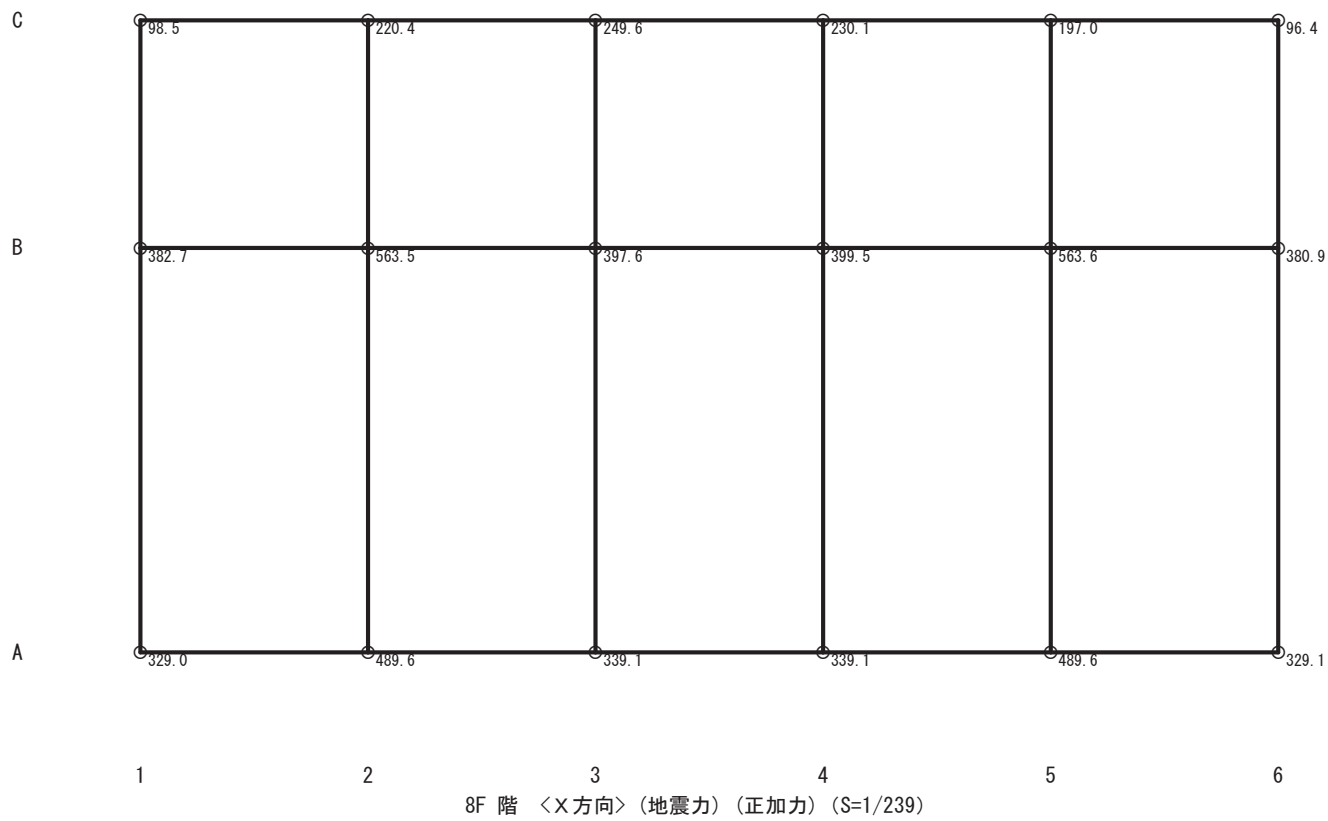


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1092. 00	(17. 9)	1092. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2687. 85	(44. 1)	2687. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2315. 48	(38. 0)	2315. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6095. 33	(100. 0)	6095. 33	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

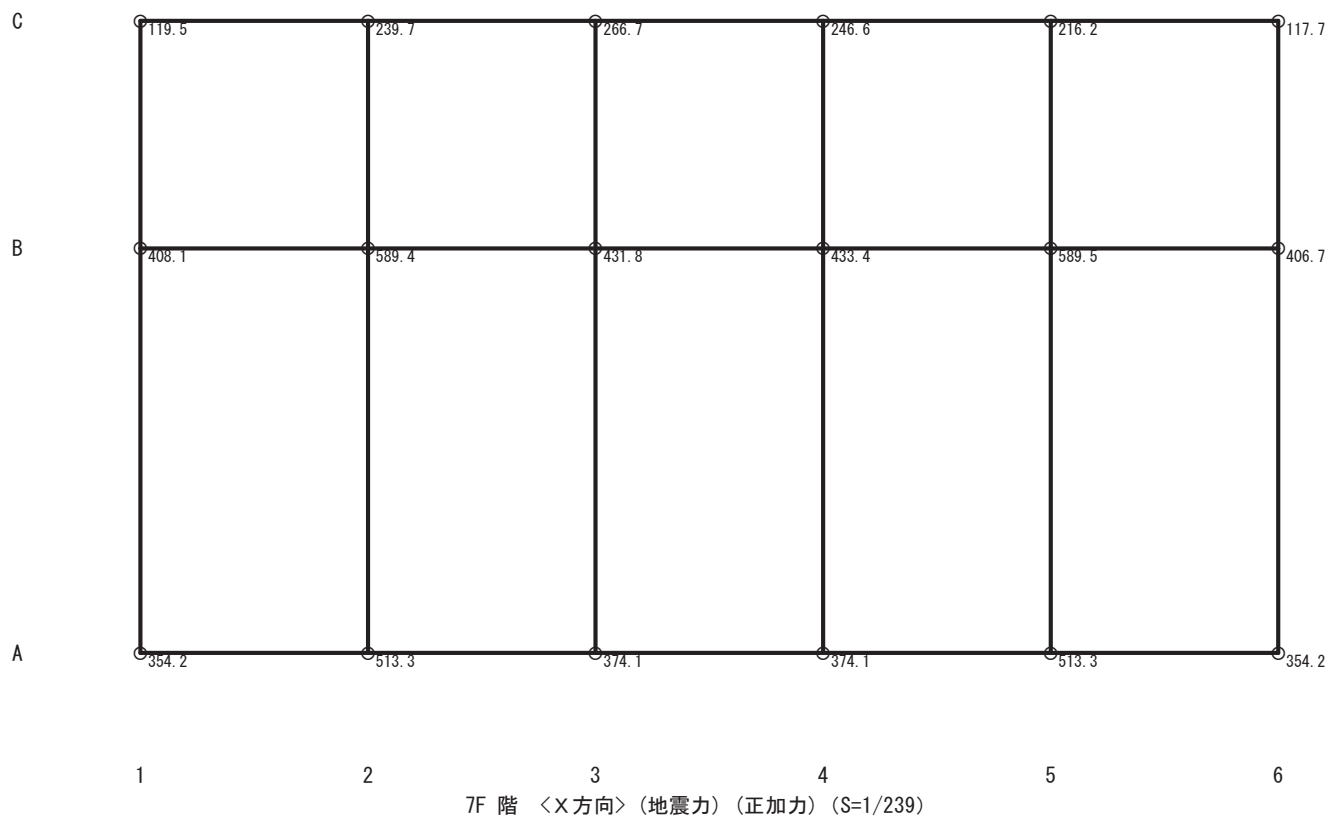


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1206.24	(18.4)	1206.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2858.89	(43.7)	2858.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2483.23	(37.9)	2483.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6548.36	(100.0)	6548.36	0.00	(100.0)	(0.0)

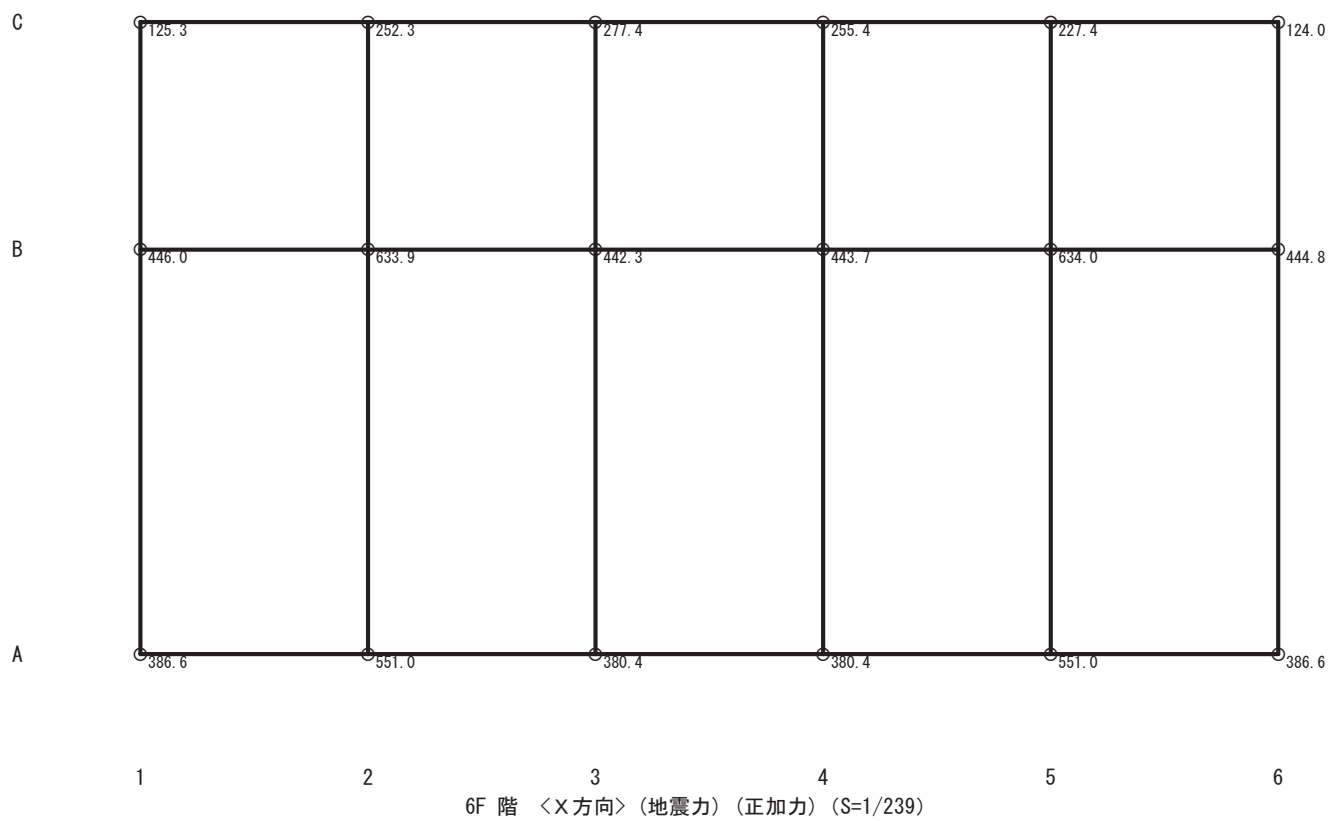


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1261. 74	(18. 2)	1261. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3044. 75	(43. 9)	3044. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2636. 06	(38. 0)	2636. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6942. 55	(100. 0)	6942. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

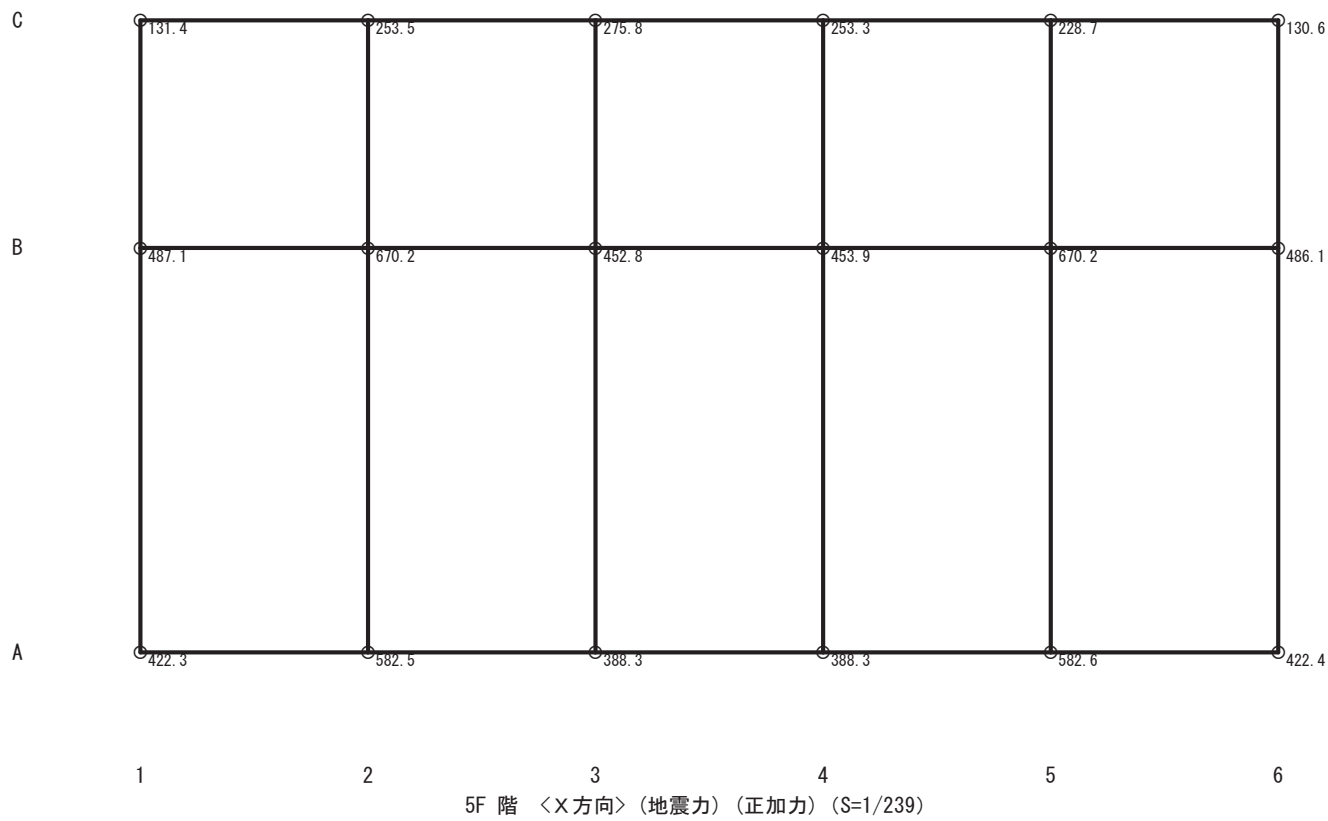


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1273. 35	(17. 5)	1273. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3220. 30	(44. 2)	3220. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2786. 44	(38. 3)	2786. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7280. 08	(100. 0)	7280. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

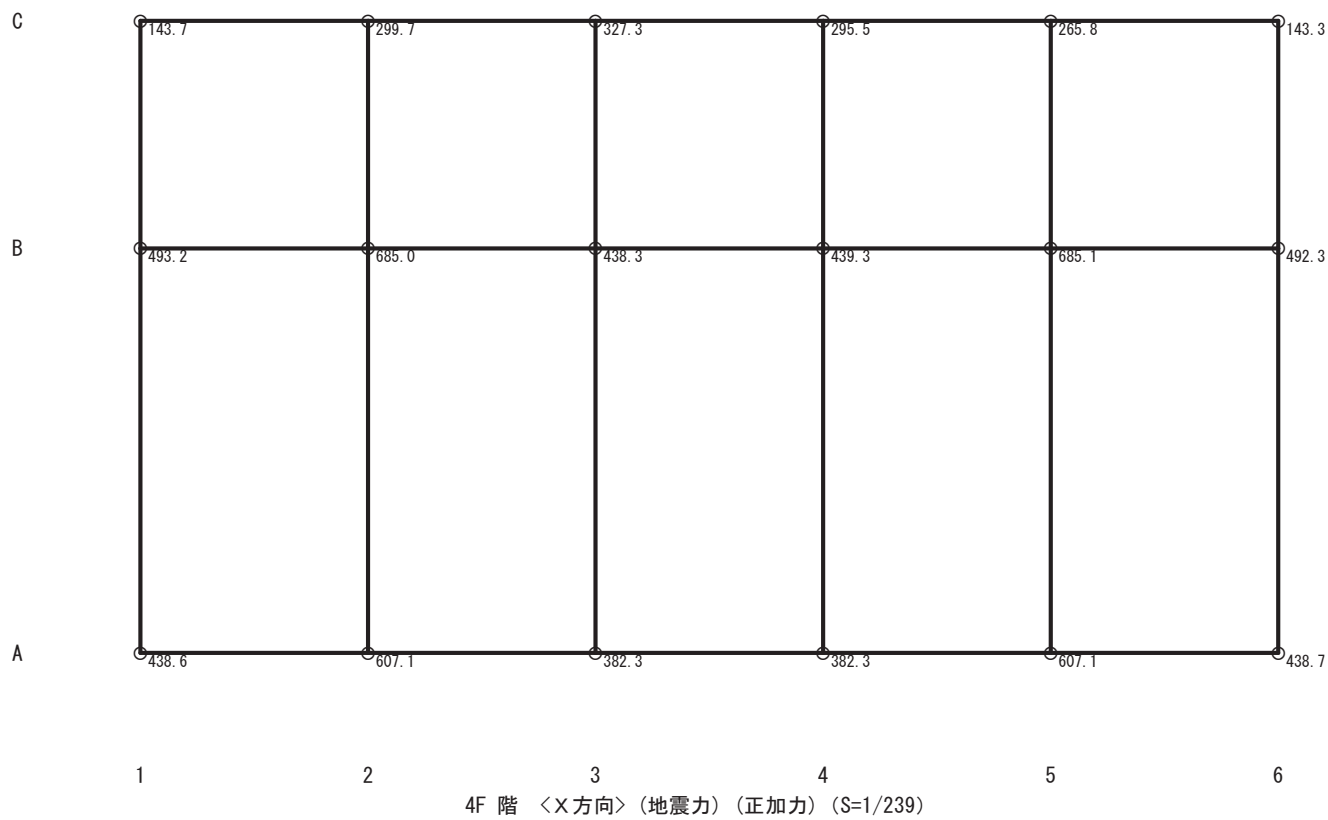


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1475.28	(19.5)	1475.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3233.34	(42.7)	3233.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2856.23	(37.8)	2856.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7564.85	(100.0)	7564.85	0.00	(100.0)	(0.0)

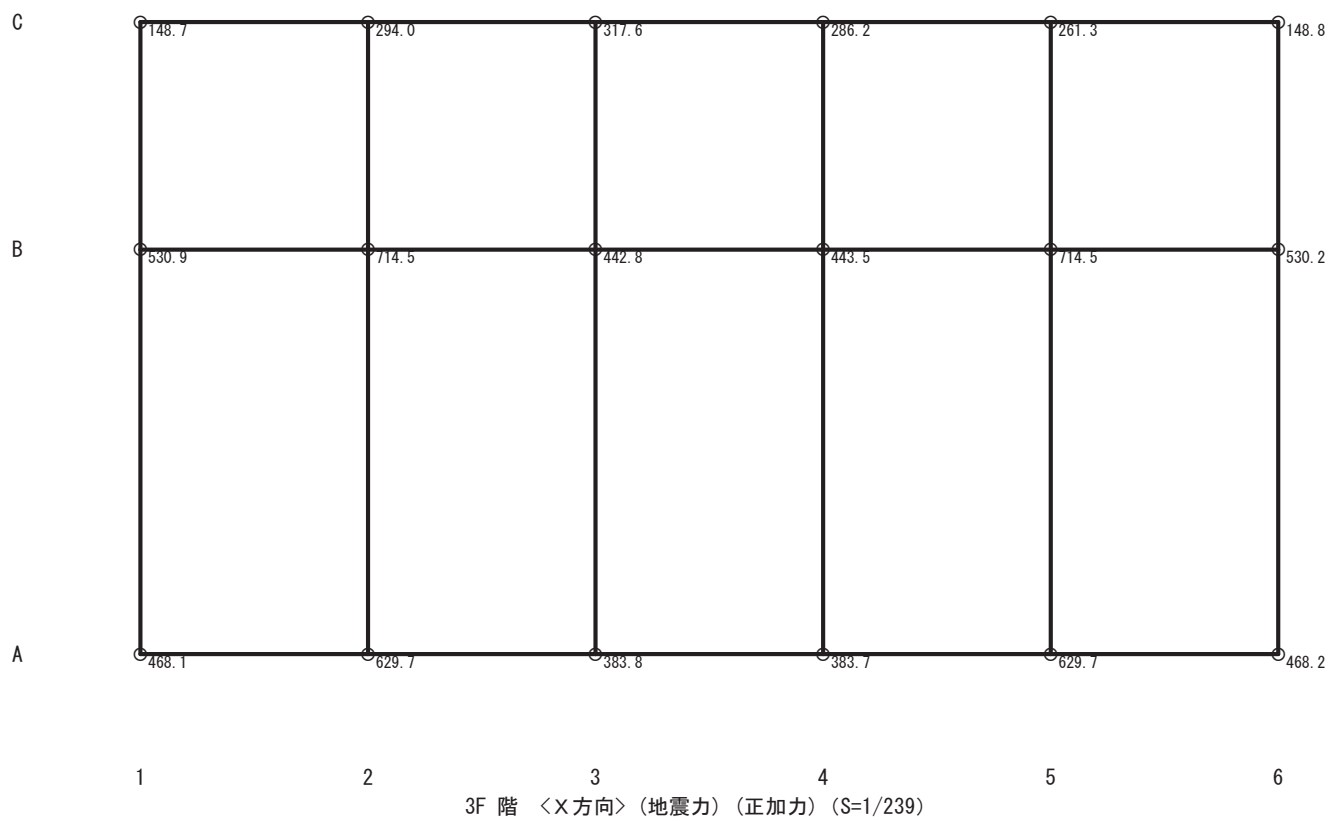

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1456. 60	(18. 7)	1456. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3376. 40	(43. 3)	3376. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2963. 20	(38. 0)	2963. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7796. 20	(100. 0)	7796. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

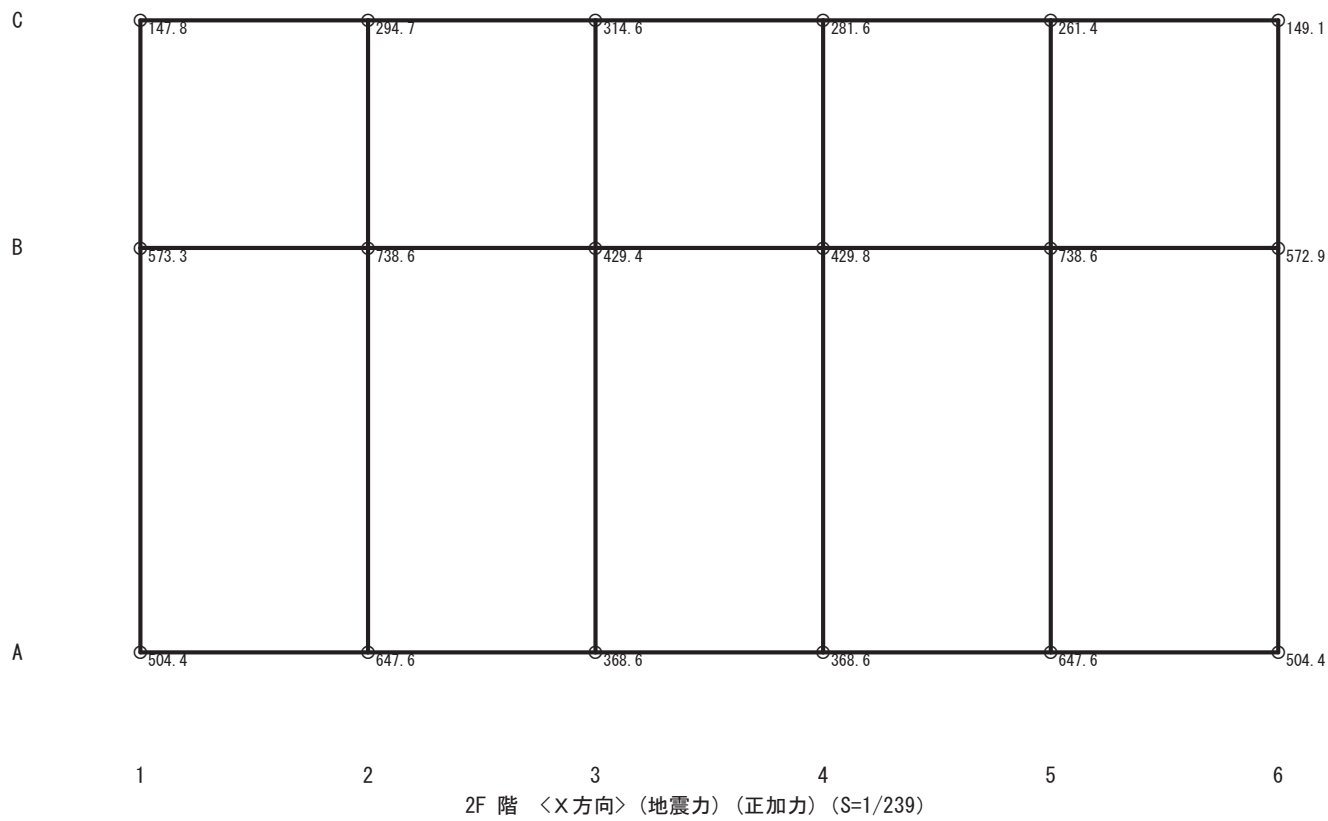

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1449. 26	(18. 2)	1449. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3482. 57	(43. 7)	3482. 57	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3041. 36	(38. 1)	3041. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7973. 20	(100. 0)	7973. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

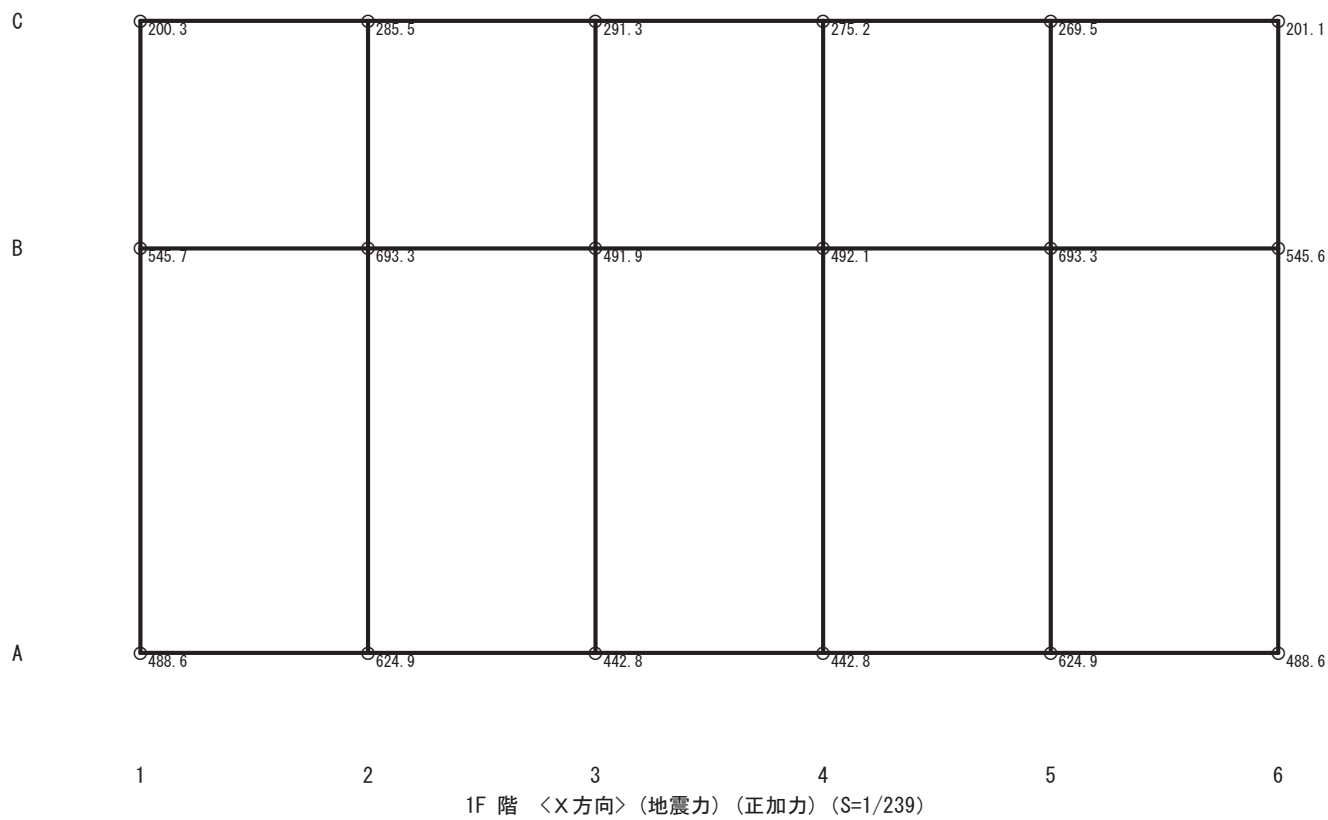

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1522.74	(18.8)	1522.74	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3461.81	(42.8)	3461.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3112.51	(38.4)	3112.51	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8097.06	(100.0)	8097.06	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	1969.61	1969.61	(100.0)	0.00	(0.0)	1969.61	0.00	1969.61
13F	2885.87	2885.87	(100.0)	0.00	(0.0)	2885.87	0.00	2885.87
12F	3670.03	3670.03	(100.0)	0.00	(0.0)	3670.03	0.00	3670.03
11F	4379.86	4379.86	(100.0)	0.00	(0.0)	4379.86	0.00	4379.86
10F	5016.51	5016.51	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.51	0.00	5016.51
9F	5583.83	5583.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5583.83	0.00	5583.83
8F	6095.33	6095.33	(100.0)	0.00	(0.0)	6095.33	0.00	6095.33
7F	6548.36	6548.36	(100.0)	0.00	(0.0)	6548.36	0.00	6548.36
6F	6942.55	6942.55	(100.0)	0.00	(0.0)	6942.55	0.00	6942.55
5F	7280.08	7280.08	(100.0)	0.00	(0.0)	7280.08	0.00	7280.08
4F	7564.85	7564.85	(100.0)	0.00	(0.0)	7564.85	0.00	7564.85
3F	7796.20	7796.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7796.20	0.00	7796.20
2F	7973.20	7973.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7973.20	0.00	7973.20
1F	8097.06	8097.06	(100.0)	0.00	(0.0)	8097.06	0.00	8097.06

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	1.0033	400.0	1/398
13F	A	1	1.4280	400.0	1/280
12F	A	1	1.6555	400.0	1/241
11F	C	1	1.3822	400.0	1/289
10F	C	1	1.5279	400.0	1/261
9F	C	1	1.5507	400.0	1/257
8F	C	1	1.3366	400.0	1/299
7F	C	1	1.3899	400.0	1/287
6F	C	1	1.4384	400.0	1/278


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1. 4649	400. 0	1/273
4F	C	1	1. 3893	400. 0	1/287
3F	C	1	1. 3845	400. 0	1/288
2F	C	1	1. 3205	400. 0	1/302
1F	C	1	0. 8823	400. 0	1/453

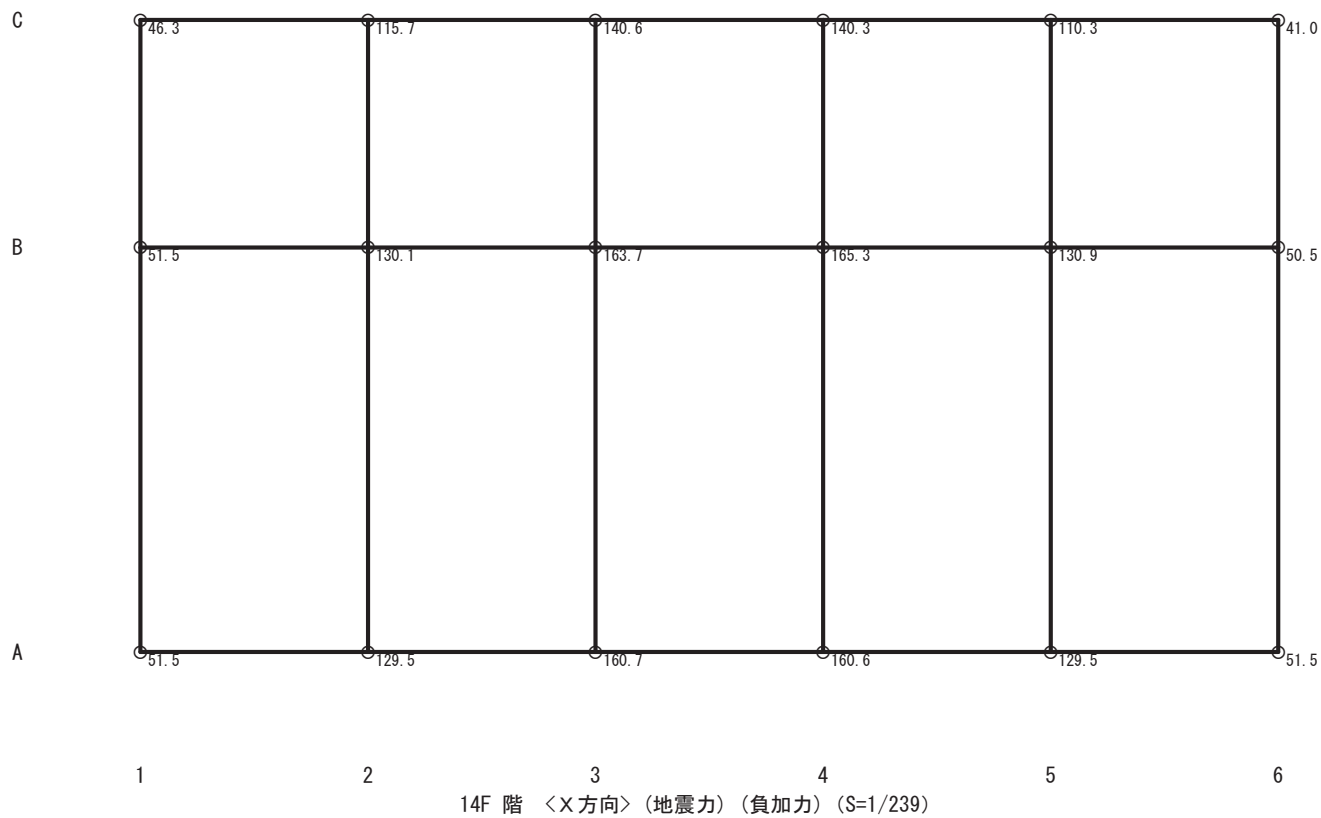


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	594. 21	(30. 2)	594. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	692. 05	(35. 1)	692. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	683. 34	(34. 7)	683. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	1969. 61	(100. 0)	1969. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

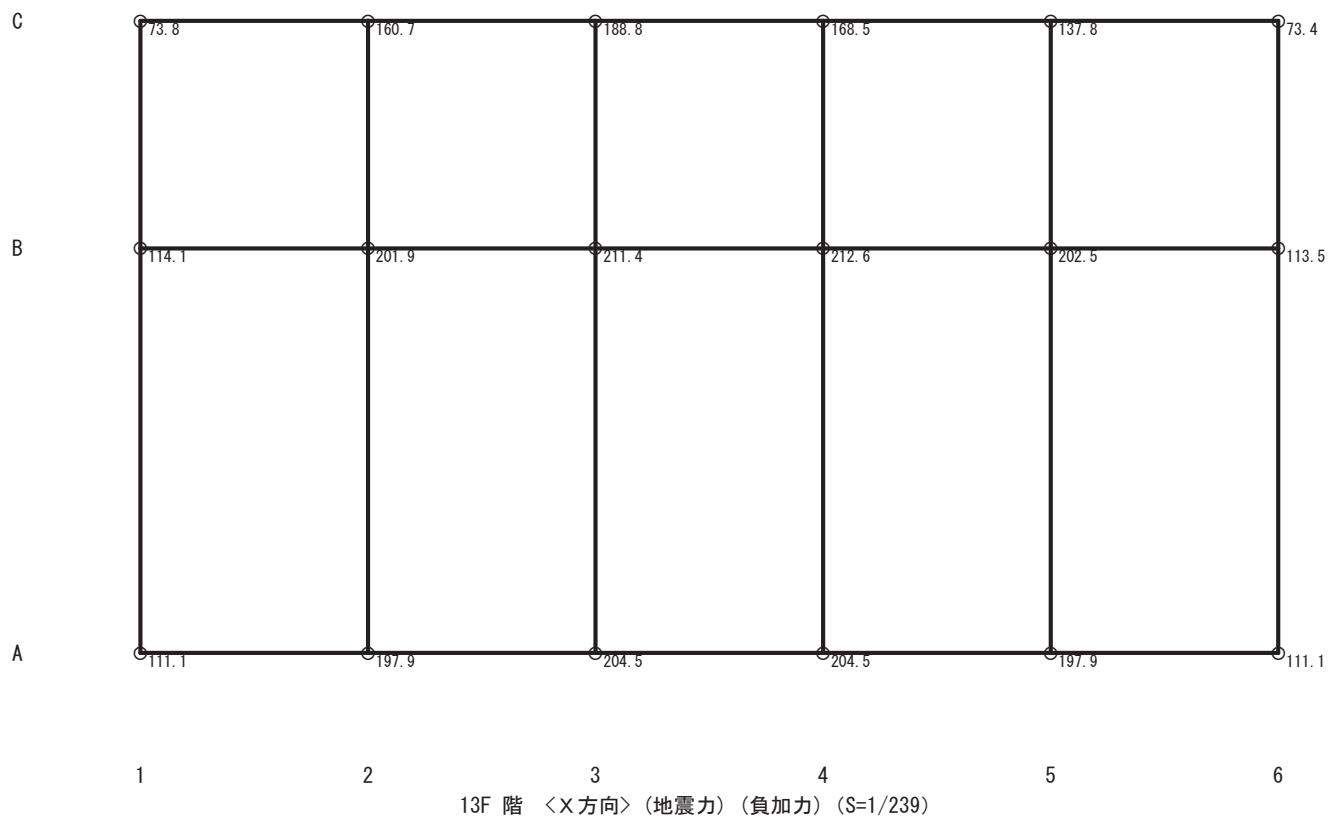


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	802.94	(27.8)	802.94	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1055.95	(36.6)	1055.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1026.99	(35.6)	1026.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2885.87	(100.0)	2885.87	0.00	(100.0)	(0.0)

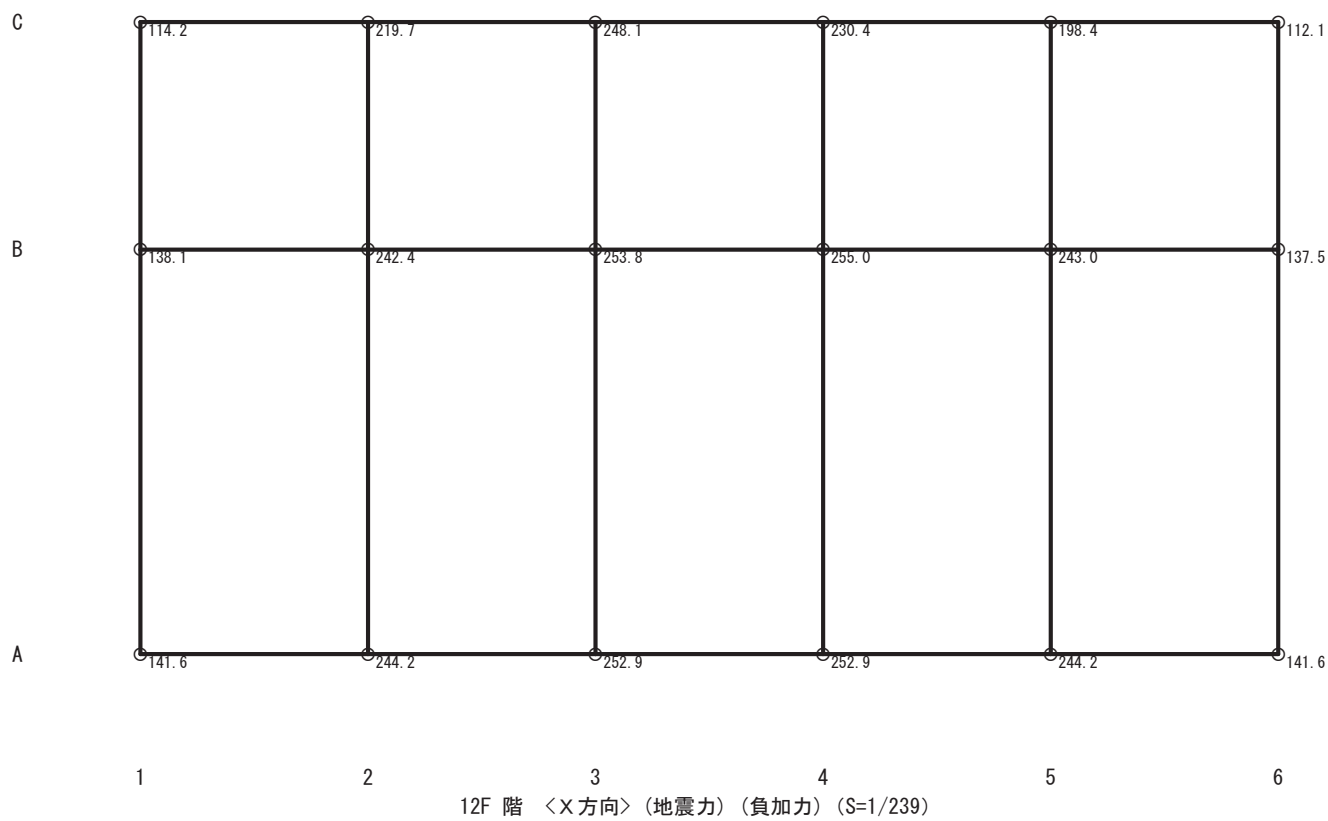


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1122. 90	(30. 6)	1122. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1269. 69	(34. 6)	1269. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1277. 44	(34. 8)	1277. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3670. 03	(100. 0)	3670. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

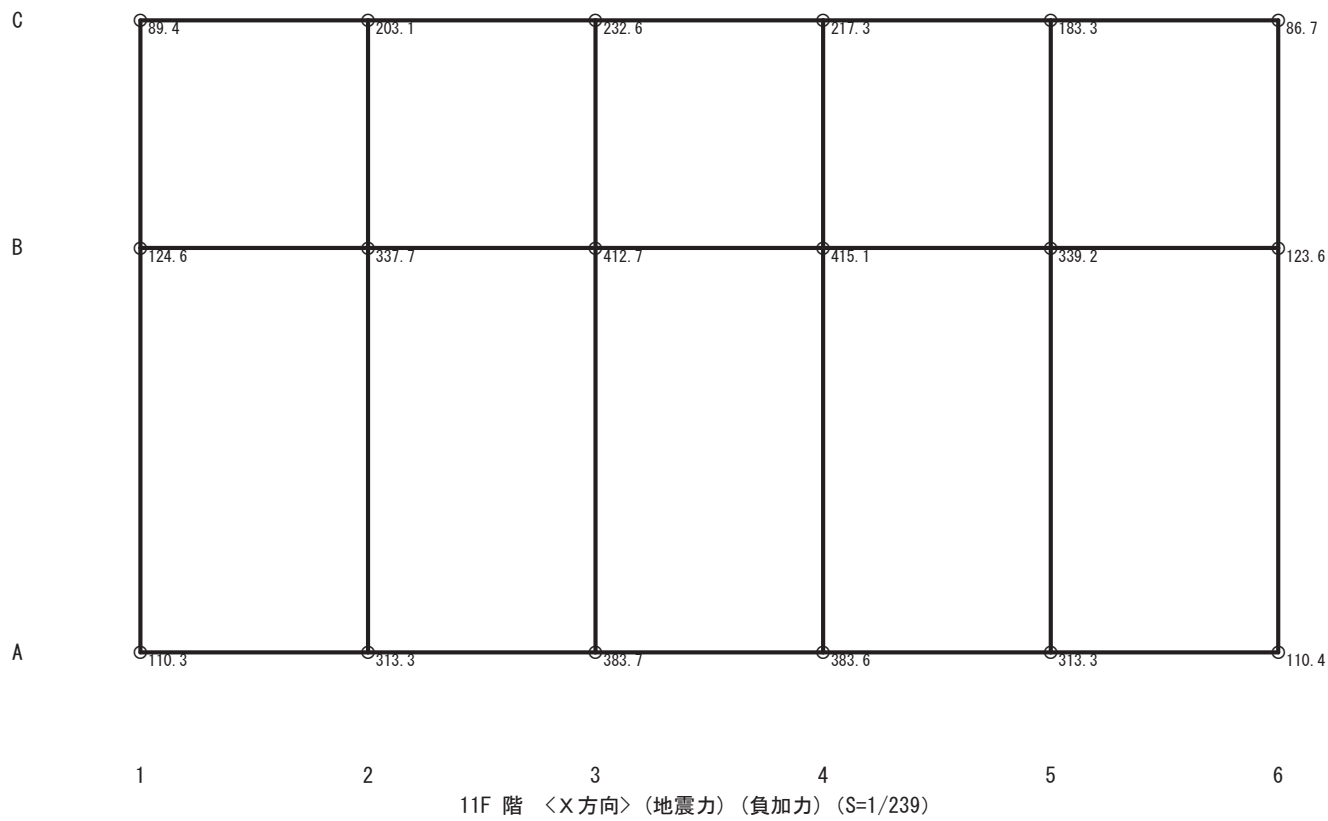


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1012. 43	(23. 1)	1012. 43	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1752. 84	(40. 0)	1752. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1614. 59	(36. 9)	1614. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4379. 86	(100. 0)	4379. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

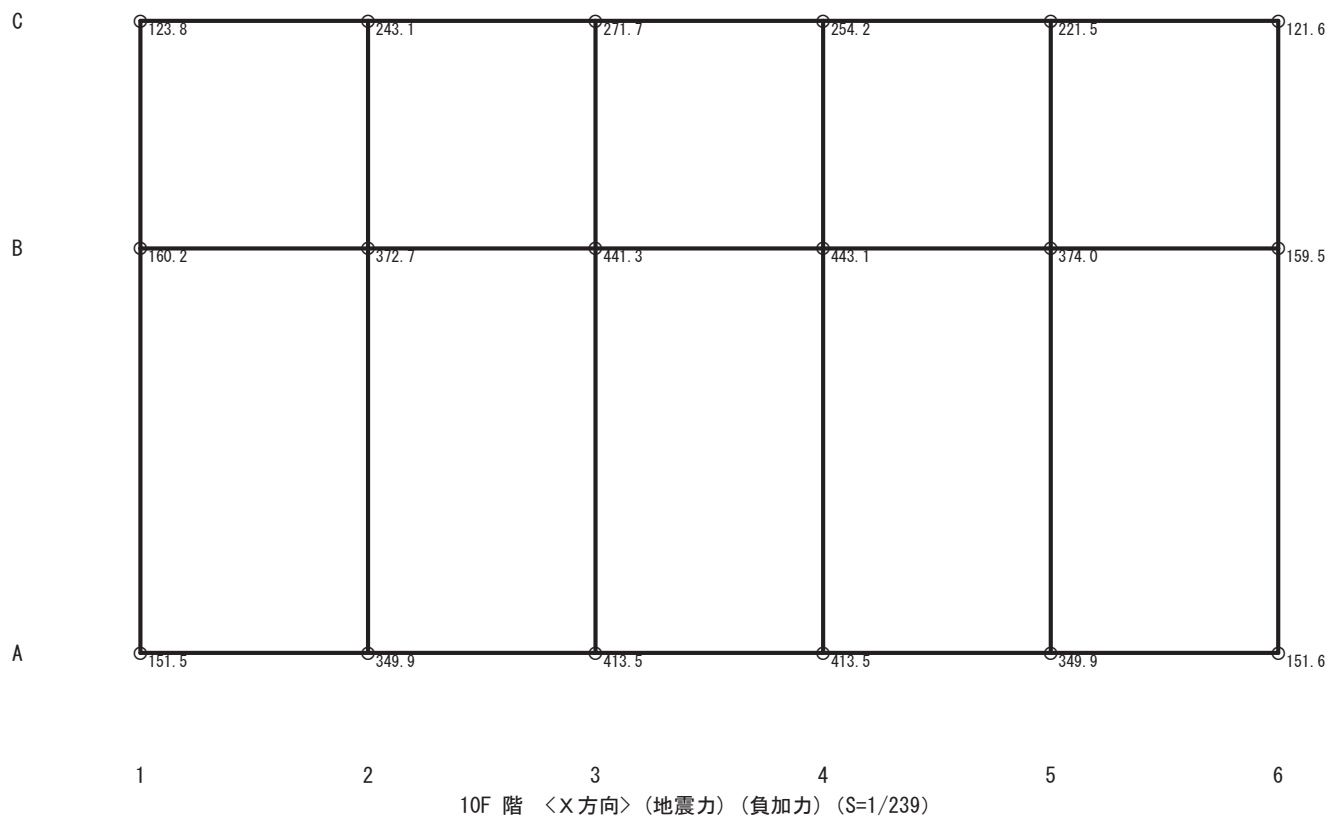


フローム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1235.83	(24.6)	1235.83	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1950.77	(38.9)	1950.77	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1829.90	(36.5)	1829.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5016.51	(100.0)	5016.51	0.00	(100.0)	(0.0)

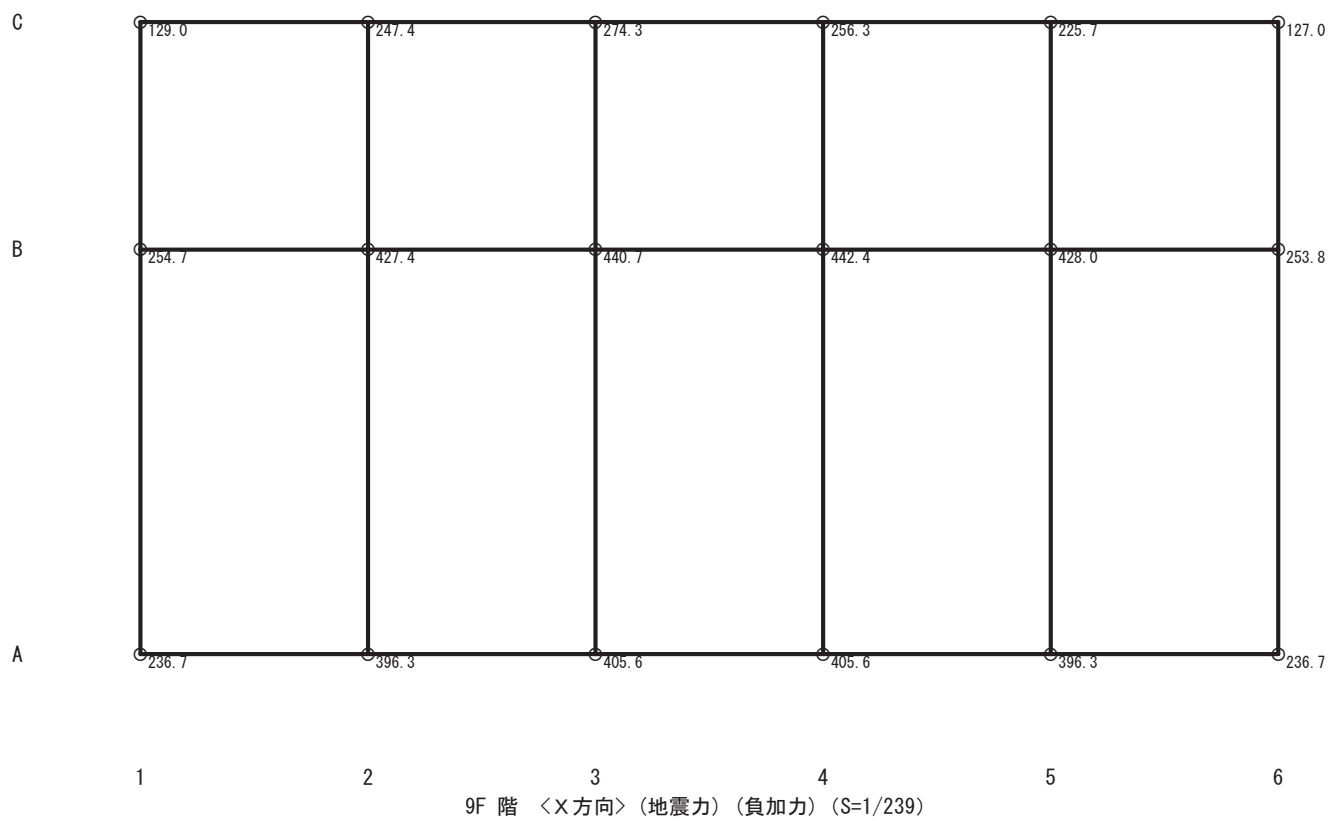


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1259. 66	(22. 6)	1259. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2246. 90	(40. 2)	2246. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2077. 27	(37. 2)	2077. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5583. 83	(100. 0)	5583. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

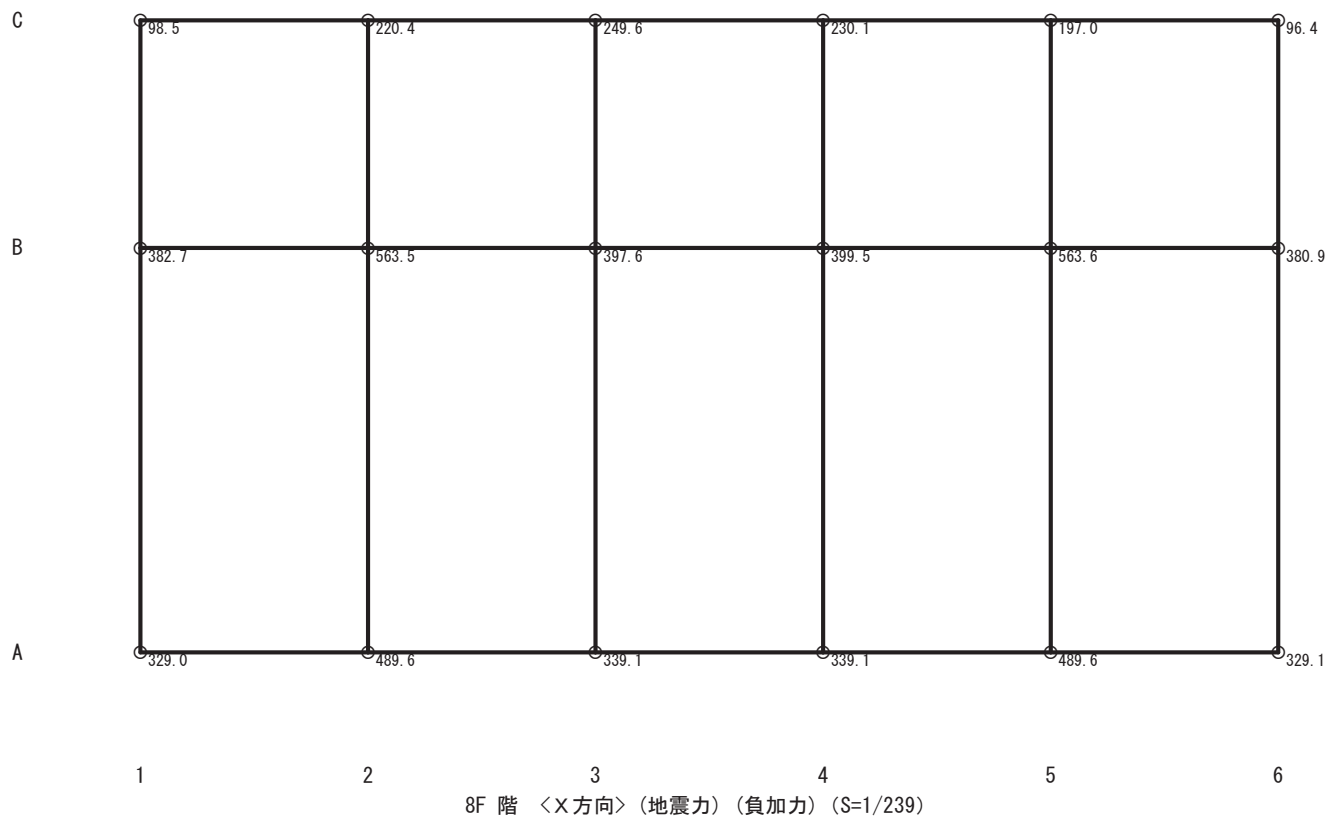


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1092. 00	(17. 9)	1092. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2687. 85	(44. 1)	2687. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2315. 48	(38. 0)	2315. 48	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6095. 33	(100. 0)	6095. 33	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

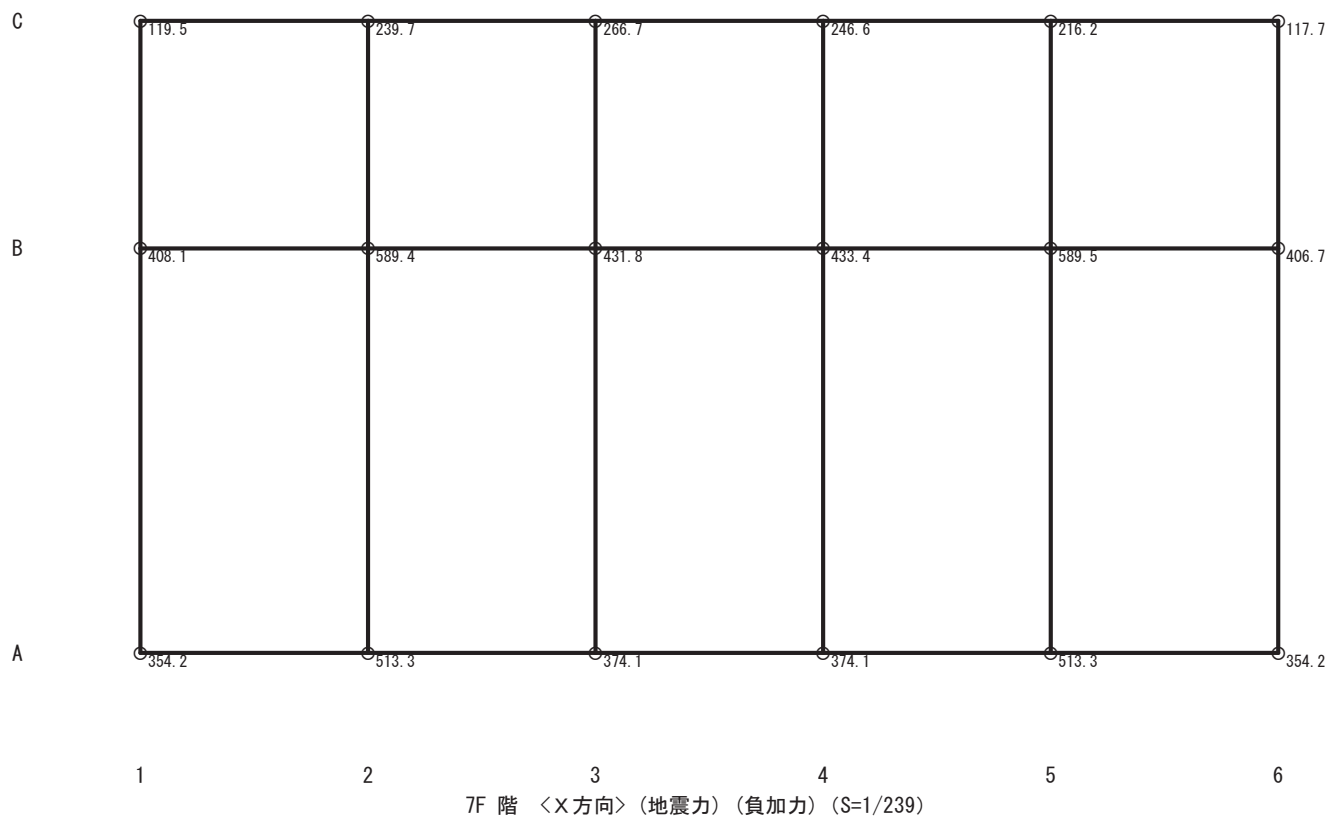


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1206.24	(18.4)	1206.24	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2858.89	(43.7)	2858.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2483.23	(37.9)	2483.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6548.36	(100.0)	6548.36	0.00	(100.0)	(0.0)

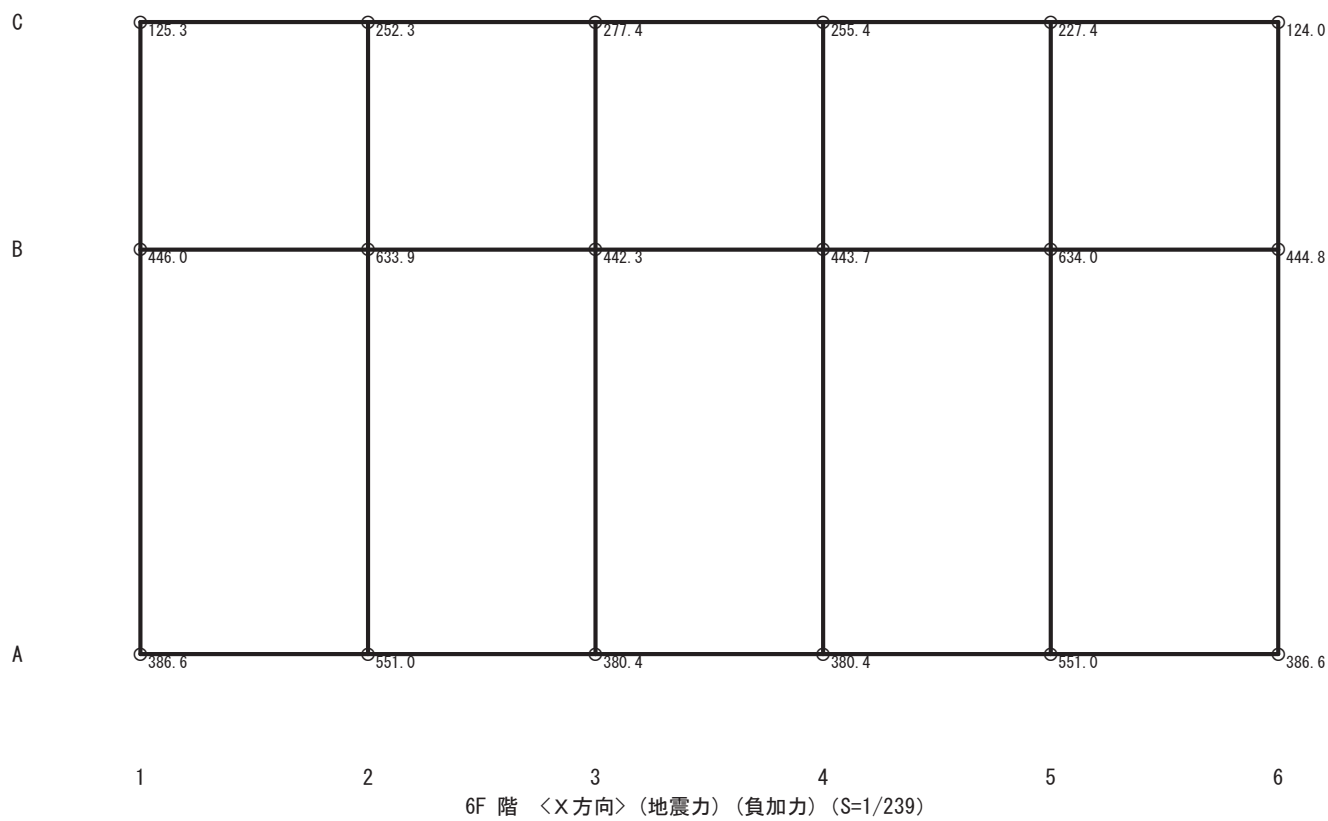


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1261. 74	(18. 2)	1261. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3044. 75	(43. 9)	3044. 75	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2636. 06	(38. 0)	2636. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6942. 55	(100. 0)	6942. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

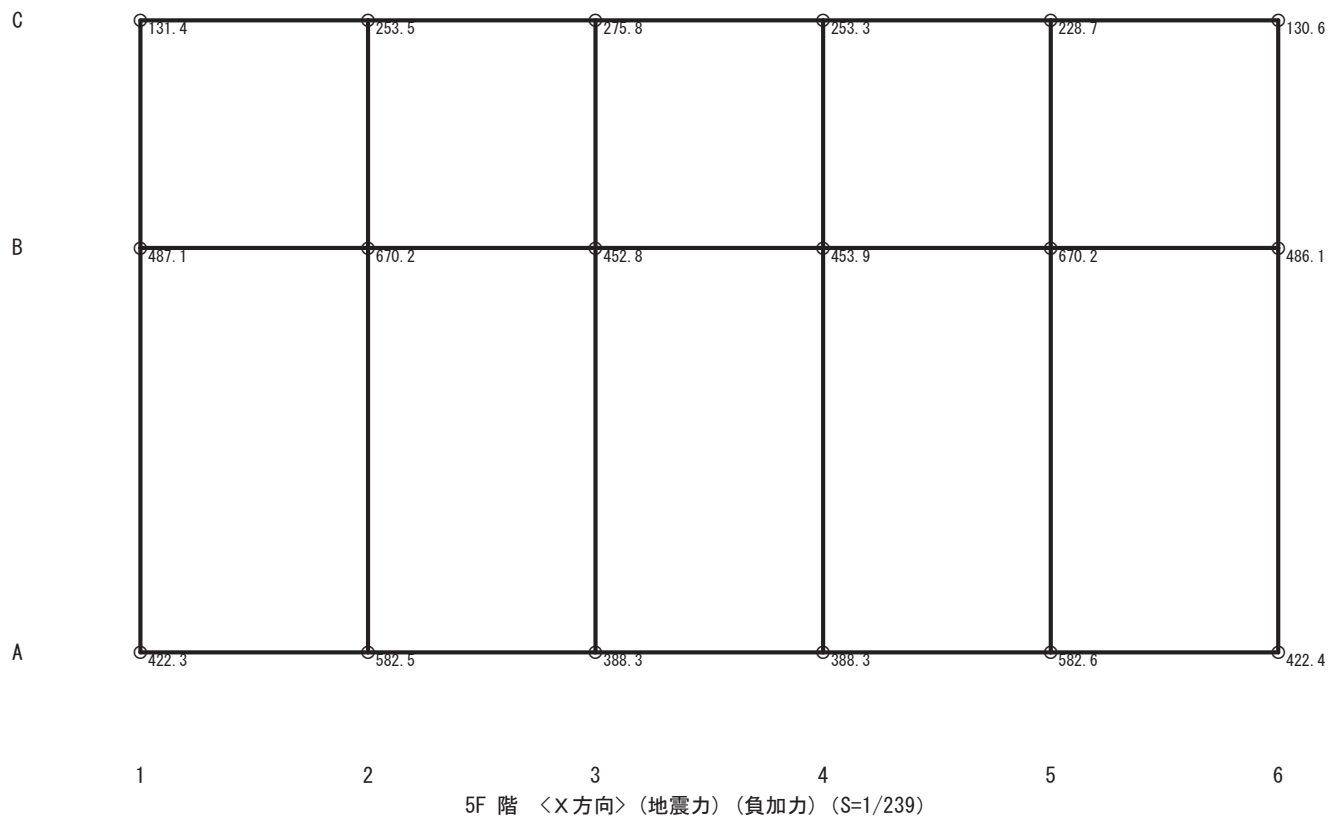


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1273. 35	(17. 5)	1273. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3220. 30	(44. 2)	3220. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2786. 44	(38. 3)	2786. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7280. 08	(100. 0)	7280. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

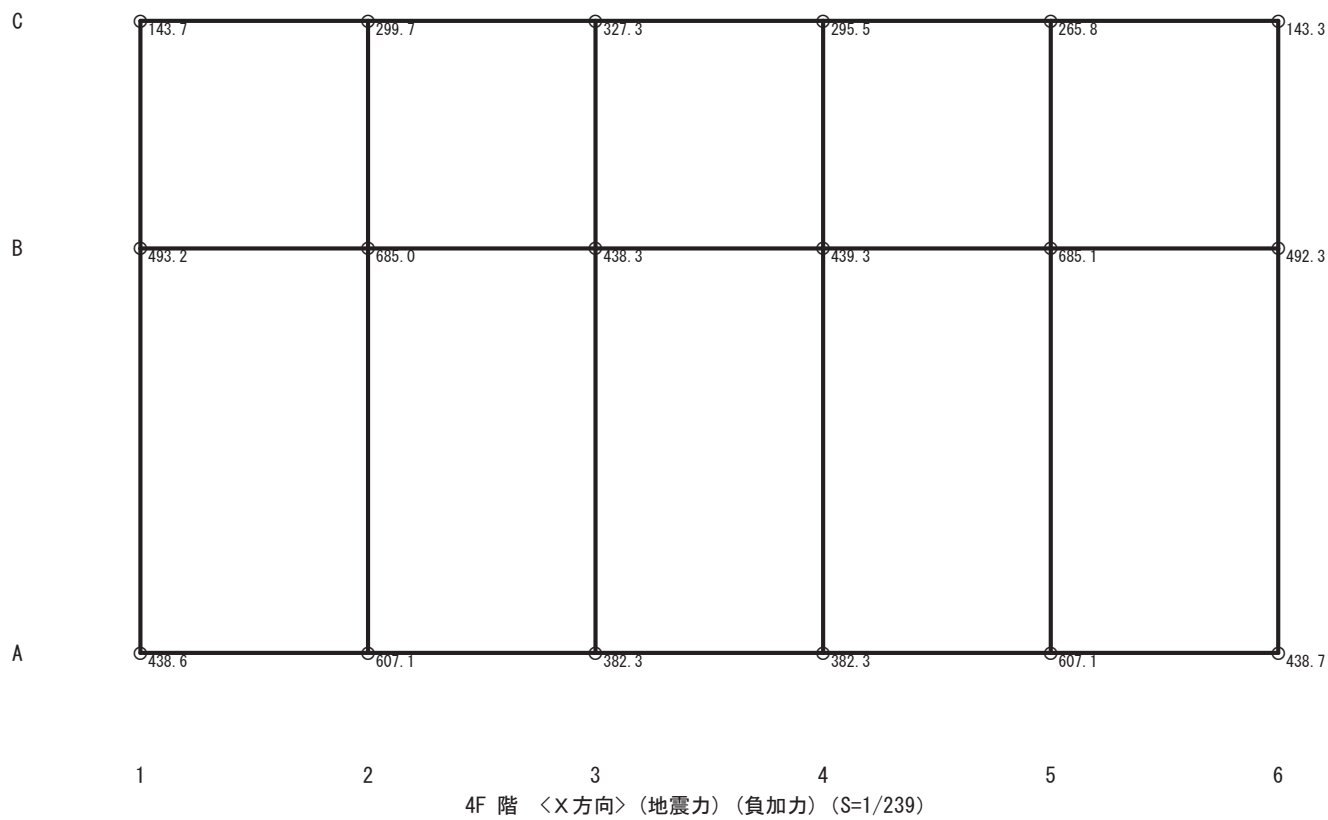


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1475.28	(19.5)	1475.28	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3233.34	(42.7)	3233.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2856.23	(37.8)	2856.23	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7564.85	(100.0)	7564.85	0.00	(100.0)	(0.0)

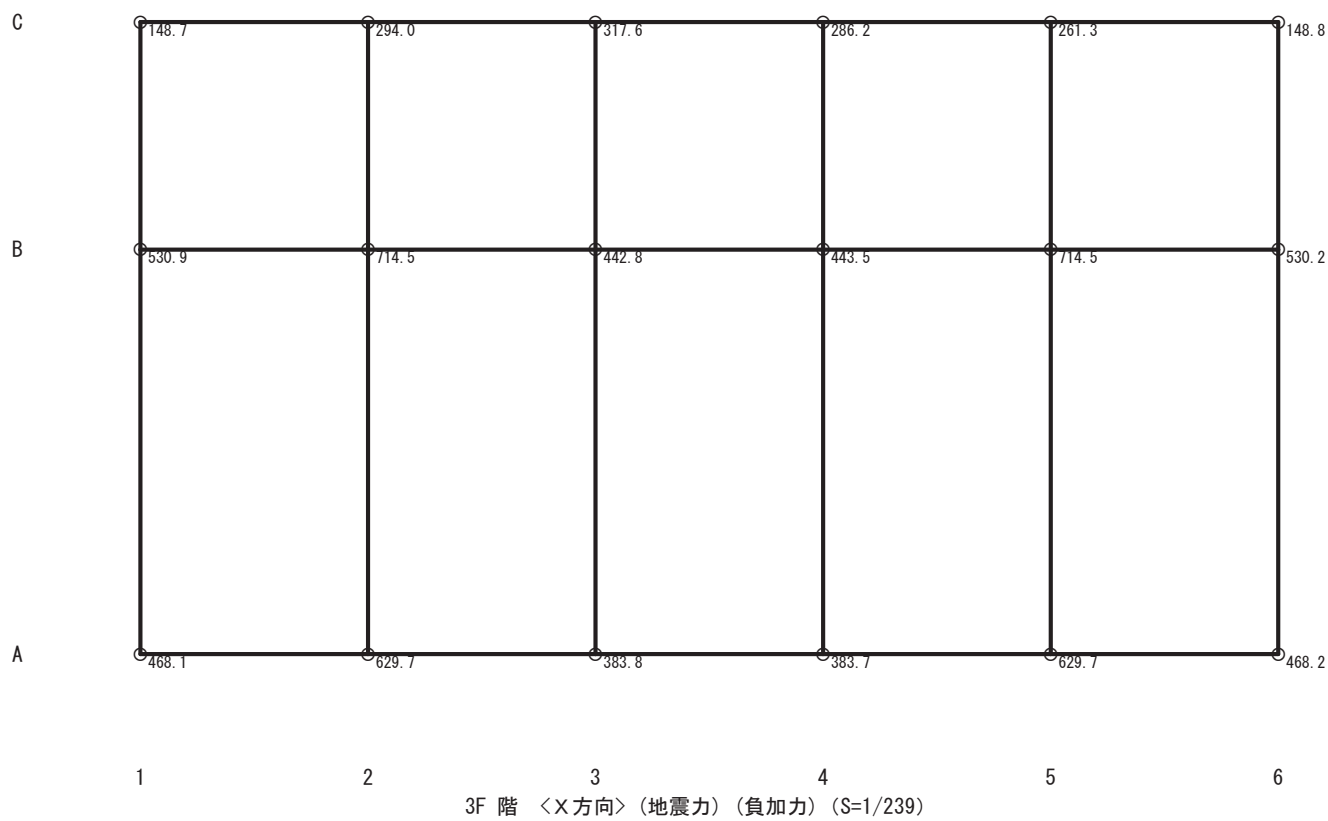

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1456. 60	(18. 7)	1456. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3376. 40	(43. 3)	3376. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2963. 20	(38. 0)	2963. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7796. 20	(100. 0)	7796. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

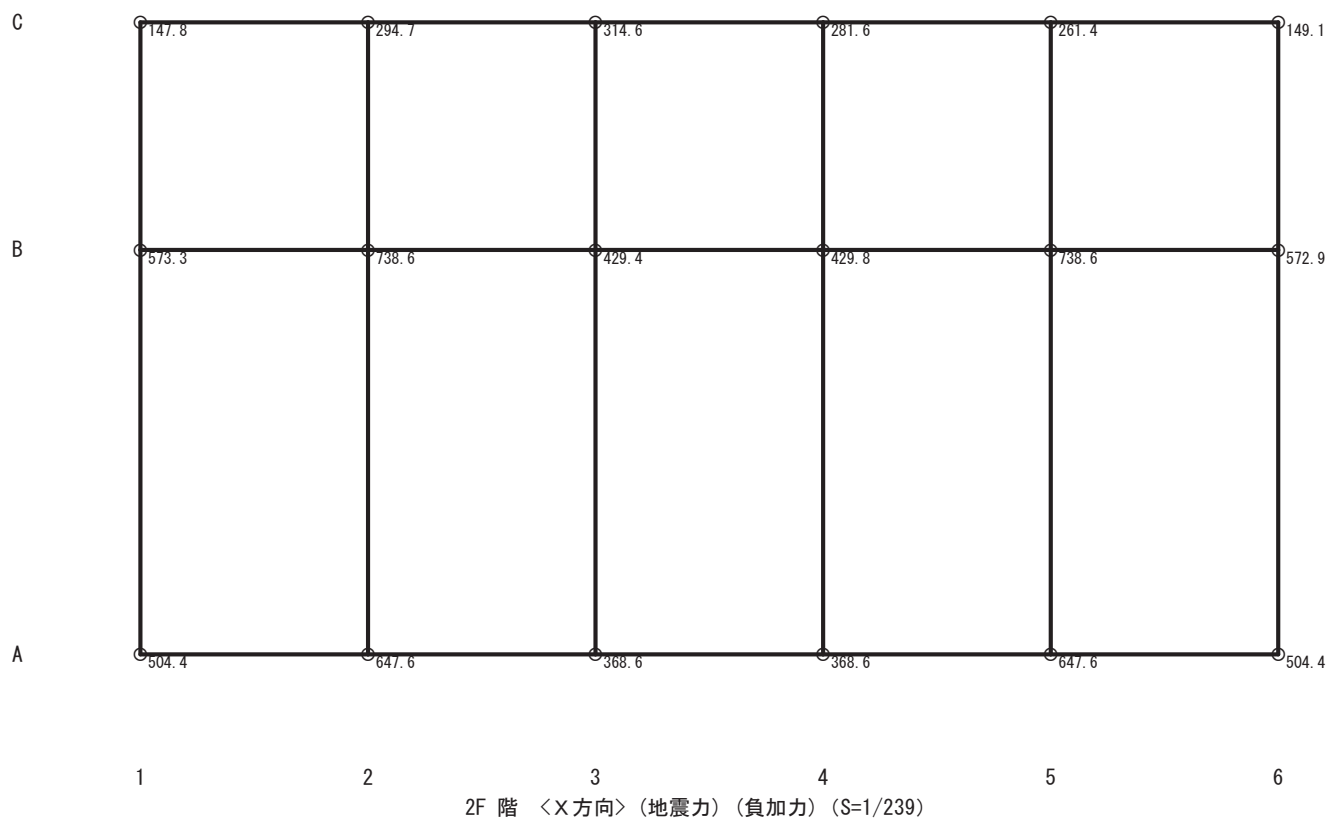

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1449. 26	(18. 2)	1449. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3482. 57	(43. 7)	3482. 57	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3041. 36	(38. 1)	3041. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7973. 20	(100. 0)	7973. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

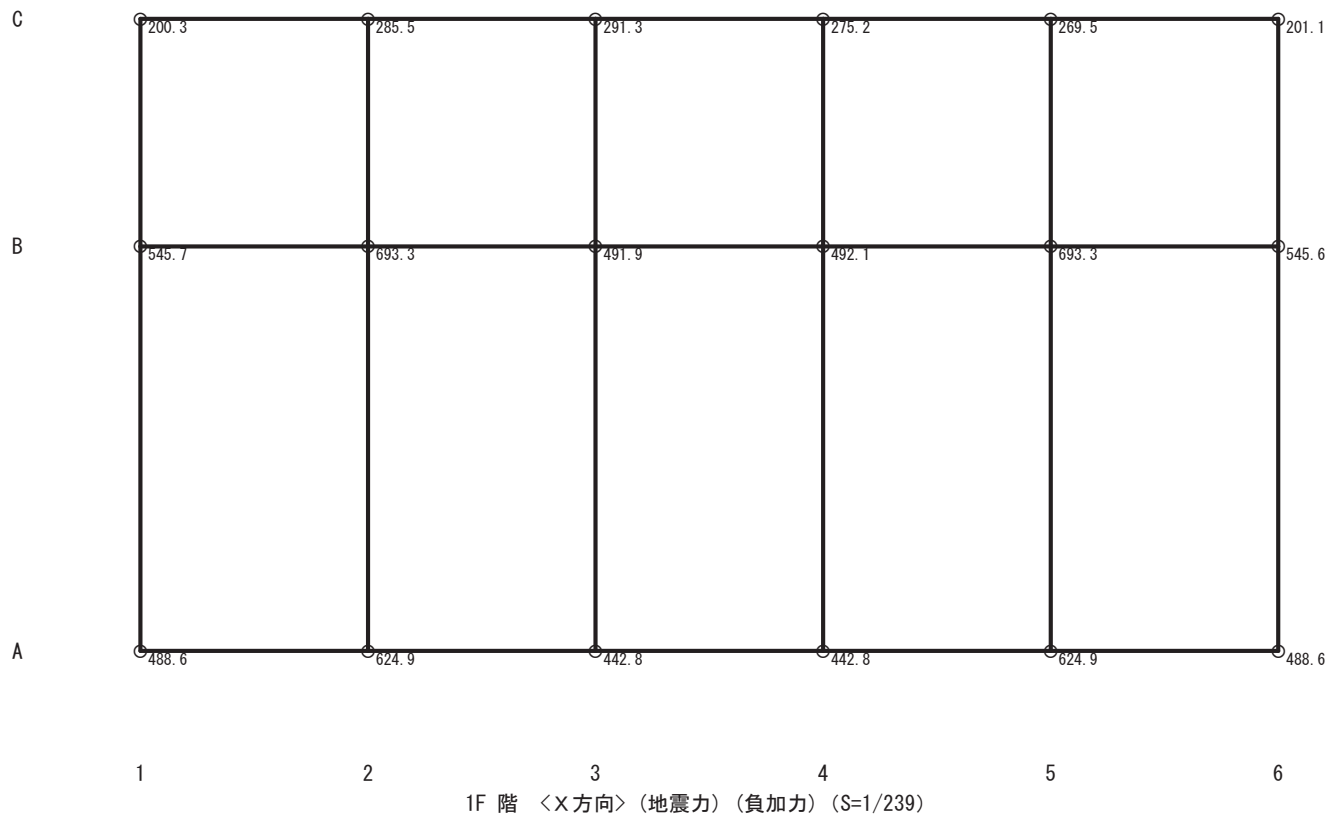


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1522.74	(18.8)	1522.74	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3461.81	(42.8)	3461.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3112.51	(38.4)	3112.51	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8097.06	(100.0)	8097.06	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)								
階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	1969.61	1969.61	(100.0)	0.00	(0.0)	1969.61	0.00	1969.61
13F	2885.87	2885.87	(100.0)	0.00	(0.0)	2885.87	0.00	2885.87
12F	3670.03	3670.03	(100.0)	0.00	(0.0)	3670.03	0.00	3670.03
11F	4379.86	4379.86	(100.0)	0.00	(0.0)	4379.86	0.00	4379.86
10F	5016.51	5016.51	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.51	0.00	5016.51
9F	5583.83	5583.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5583.83	0.00	5583.83
8F	6095.33	6095.33	(100.0)	0.00	(0.0)	6095.33	0.00	6095.33
7F	6548.36	6548.36	(100.0)	0.00	(0.0)	6548.36	0.00	6548.36
6F	6942.55	6942.55	(100.0)	0.00	(0.0)	6942.55	0.00	6942.55
5F	7280.08	7280.08	(100.0)	0.00	(0.0)	7280.08	0.00	7280.08
4F	7564.85	7564.85	(100.0)	0.00	(0.0)	7564.85	0.00	7564.85
3F	7796.20	7796.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7796.20	0.00	7796.20
2F	7973.20	7973.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7973.20	0.00	7973.20
1F	8097.06	8097.06	(100.0)	0.00	(0.0)	8097.06	0.00	8097.06


鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)					
階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	1.0033	400.0	1/398
13F	A	1	1.4280	400.0	1/280
12F	A	1	1.6555	400.0	1/241
11F	C	1	1.3822	400.0	1/289
10F	C	1	1.5279	400.0	1/261
9F	C	1	1.5507	400.0	1/257
8F	C	1	1.3366	400.0	1/299
7F	C	1	1.3899	400.0	1/287
6F	C	1	1.4384	400.0	1/278


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1. 4649	400. 0	1/273
4F	C	1	1. 3893	400. 0	1/287
3F	C	1	1. 3845	400. 0	1/288
2F	C	1	1. 3205	400. 0	1/302
1F	C	1	0. 8823	400. 0	1/453

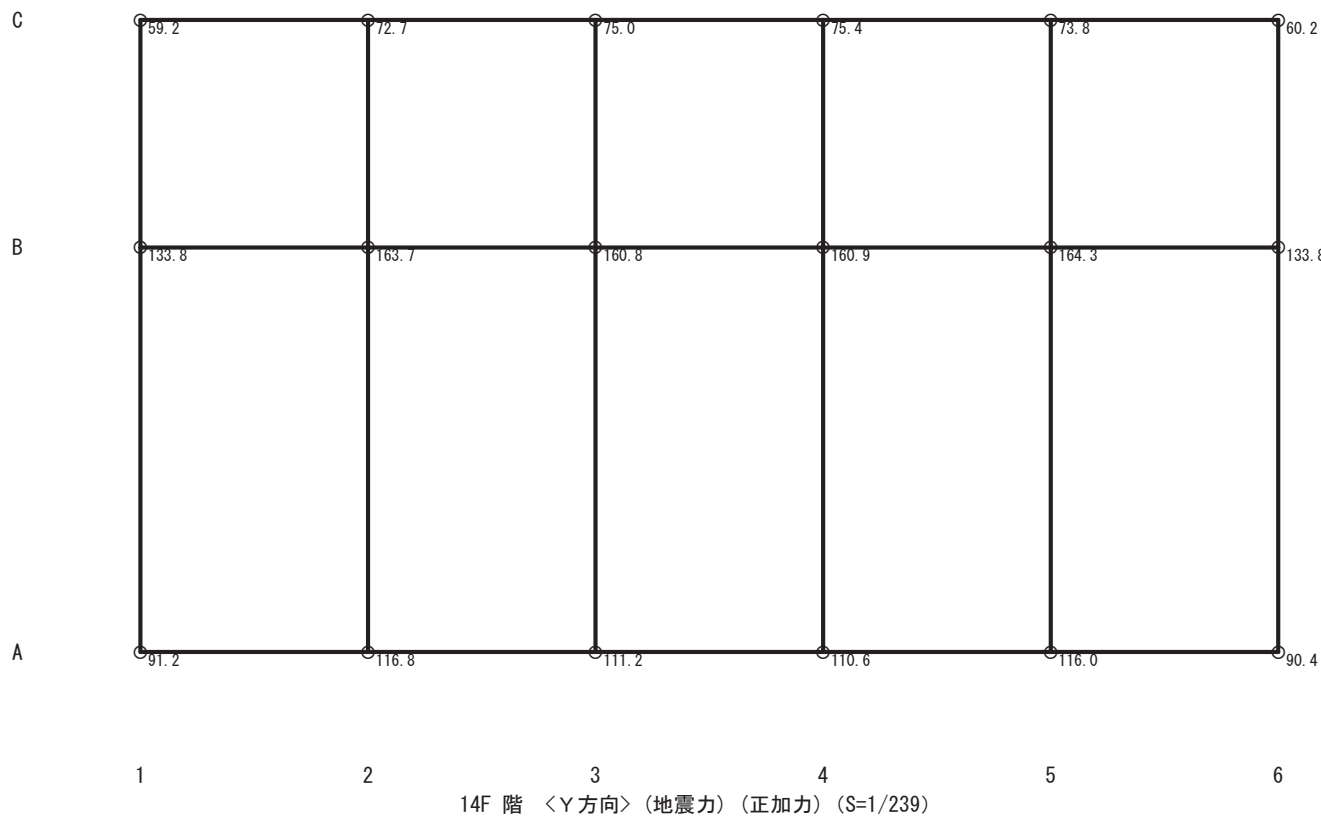


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	284. 39	(14. 4)	284. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	354. 12	(18. 0)	354. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	346. 82	(17. 6)	346. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	346. 89	(17. 6)	346. 89	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	353. 16	(17. 9)	353. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	284. 23	(14. 4)	284. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	1969. 61	(100. 0)	1969. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

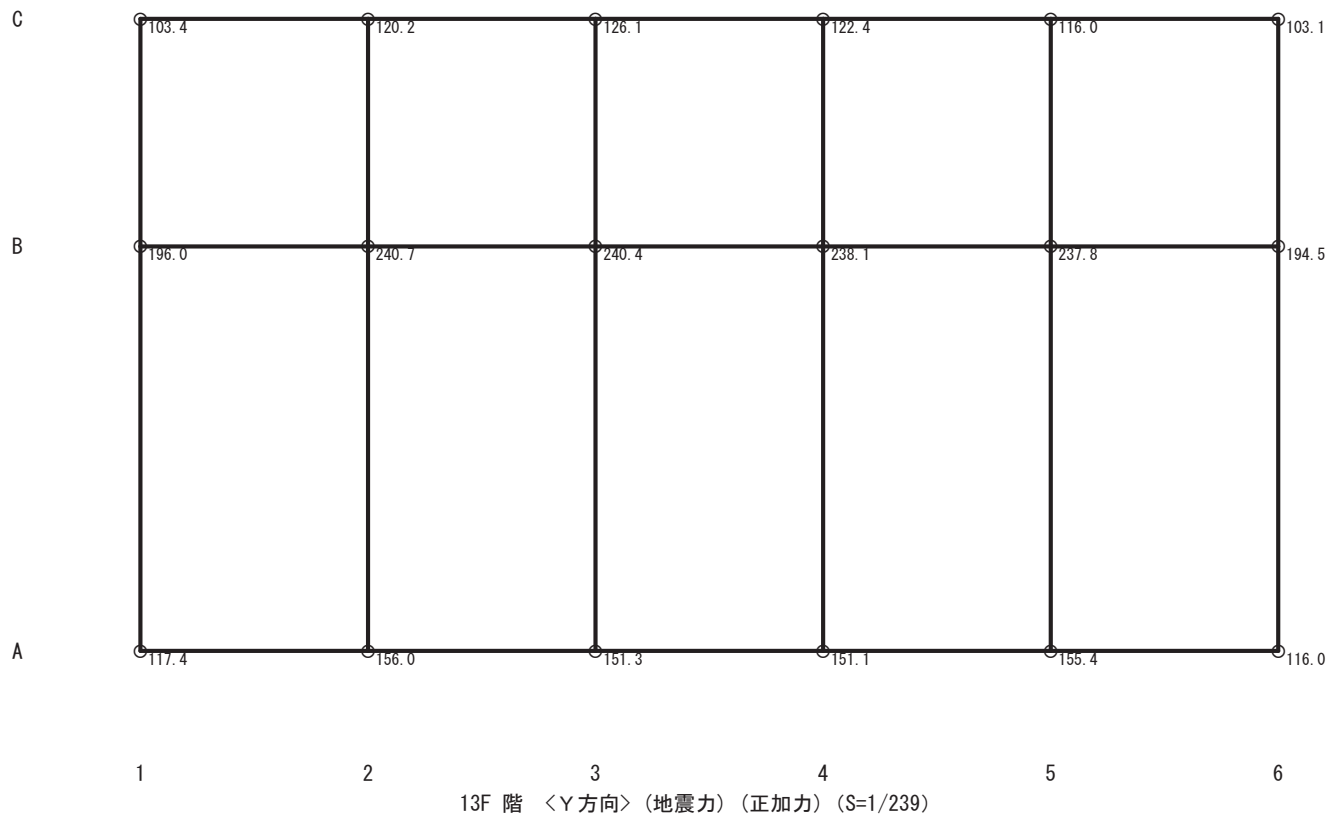


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	413.68	(14.3)	413.68	0.00	(100.0)	(0.0)
5	509.11	(17.6)	509.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	511.62	(17.7)	511.62	0.00	(100.0)	(0.0)
3	517.75	(17.9)	517.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	516.96	(17.9)	516.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	416.75	(14.4)	416.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2885.87	(100.0)	2885.87	0.00	(100.0)	(0.0)

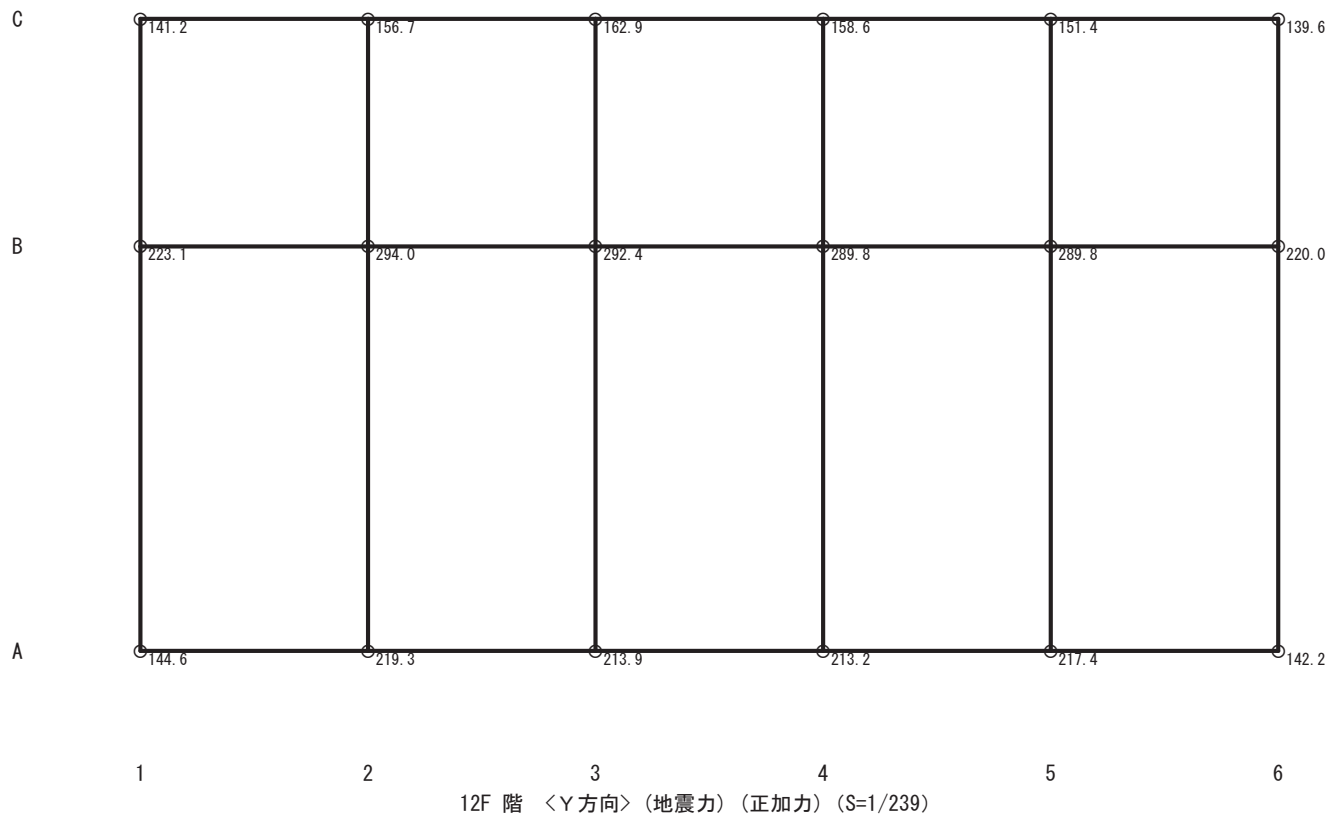


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	501.81	(13.7)	501.81	0.00	(100.0)	(0.0)
5	658.54	(17.9)	658.54	0.00	(100.0)	(0.0)
4	661.60	(18.0)	661.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	669.15	(18.2)	669.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	670.04	(18.3)	670.04	0.00	(100.0)	(0.0)
1	508.89	(13.9)	508.89	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3670.03	(100.0)	3670.03	0.00	(100.0)	(0.0)

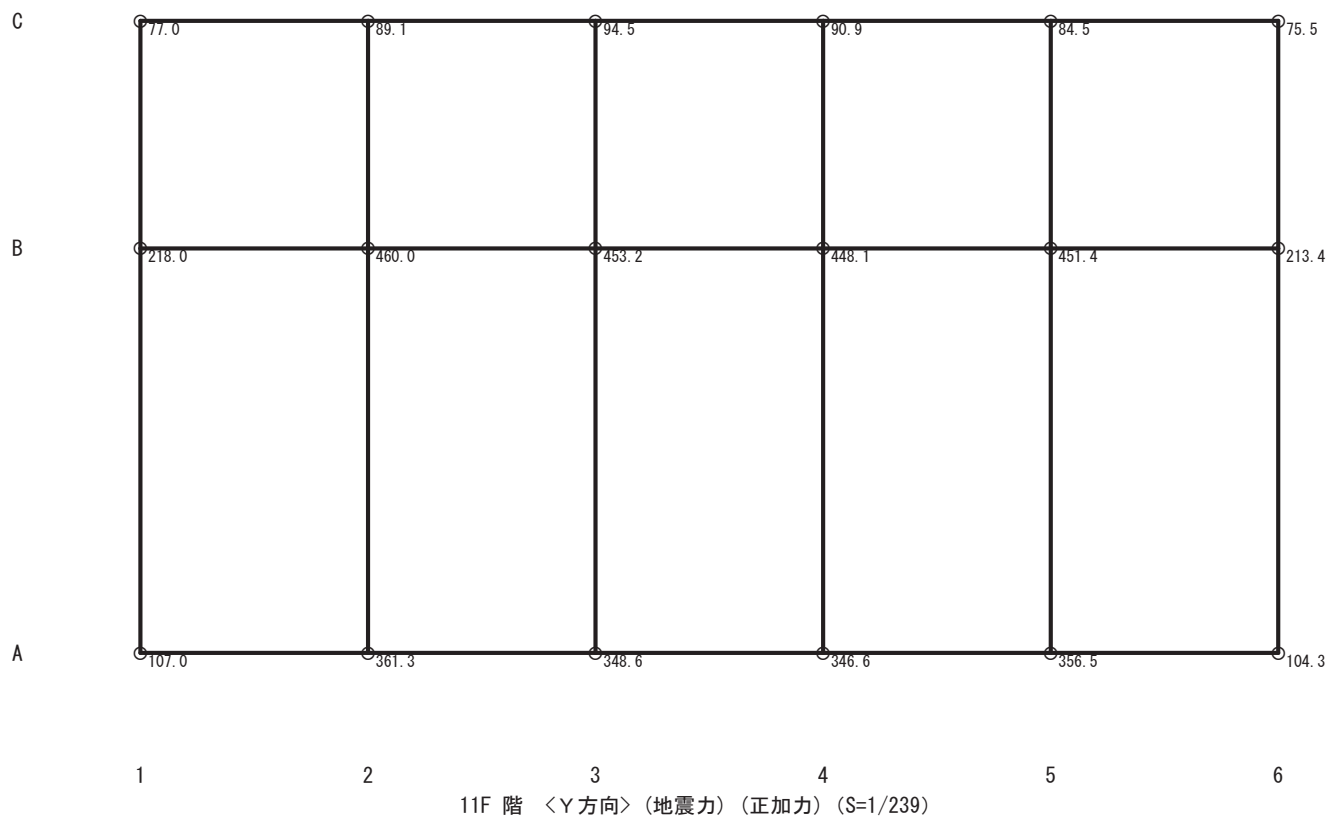


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	393.22	(9.0)	393.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	892.45	(20.4)	892.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	885.65	(20.2)	885.65	0.00	(100.0)	(0.0)
3	896.30	(20.5)	896.30	0.00	(100.0)	(0.0)
2	910.33	(20.8)	910.33	0.00	(100.0)	(0.0)
1	401.90	(9.2)	401.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4379.86	(100.0)	4379.86	0.00	(100.0)	(0.0)

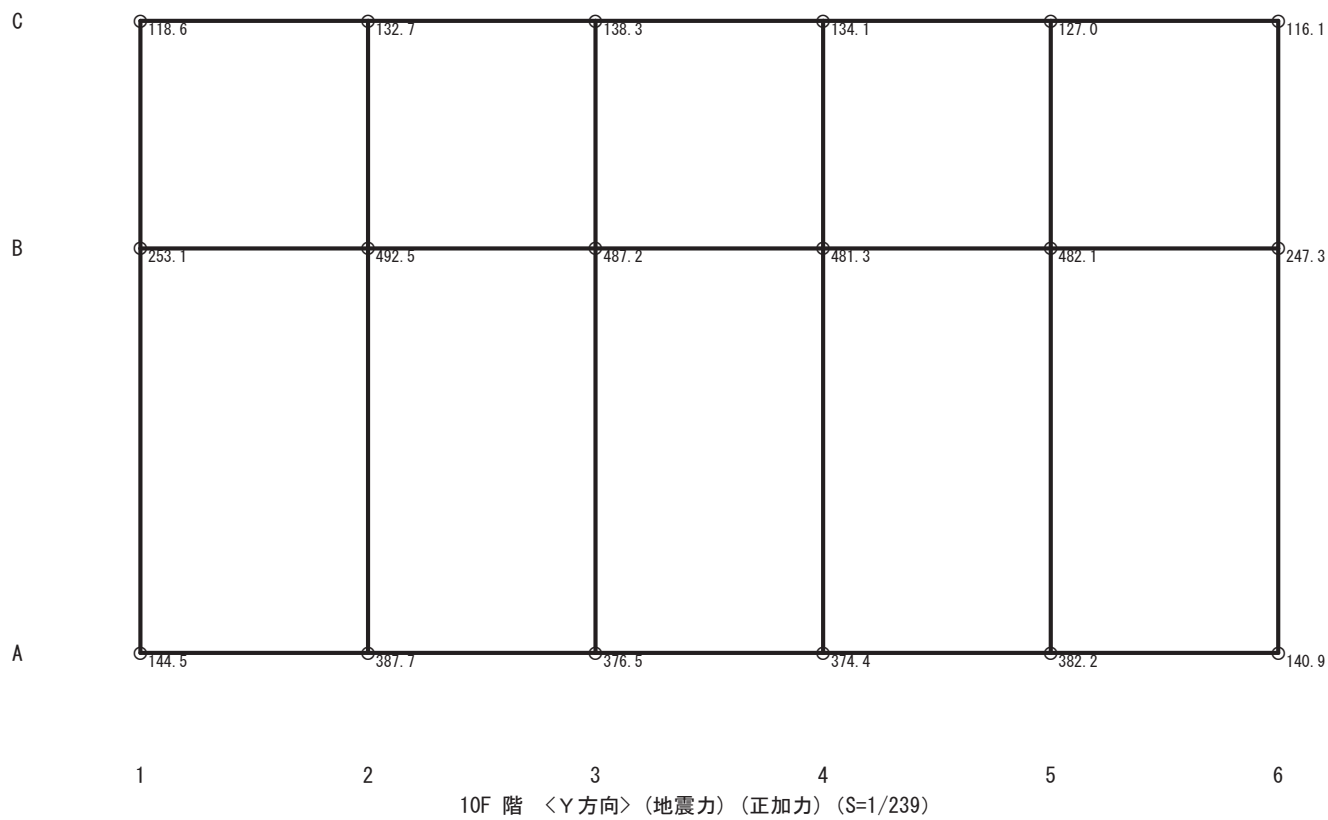

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	504.35	(10.1)	504.35	0.00	(100.0)	(0.0)
5	991.33	(19.8)	991.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	989.80	(19.7)	989.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1002.02	(20.0)	1002.02	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1012.79	(20.2)	1012.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	516.22	(10.3)	516.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5016.51	(100.0)	5016.51	0.00	(100.0)	(0.0)

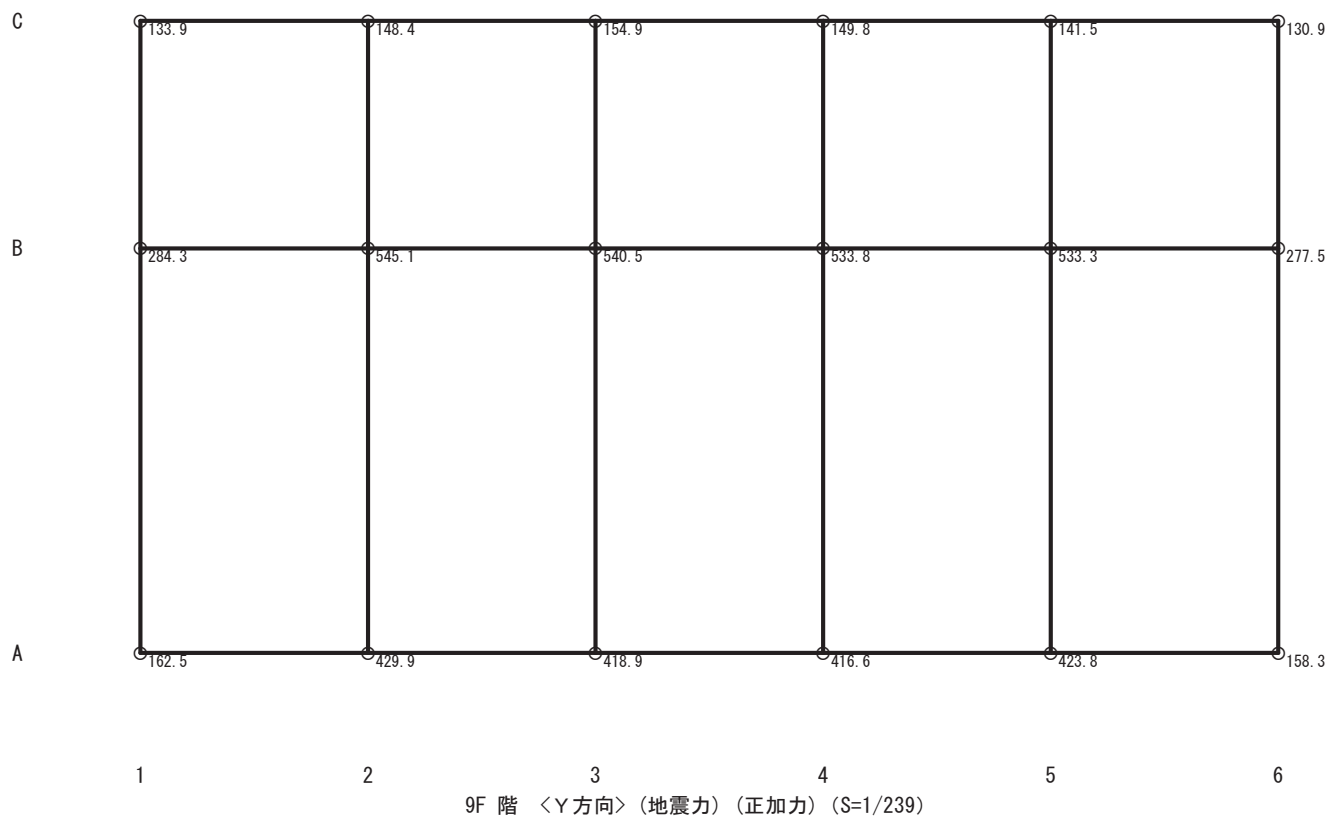


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	566.76	(10.2)	566.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1098.55	(19.7)	1098.55	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1100.22	(19.7)	1100.22	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1114.25	(20.0)	1114.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1123.37	(20.1)	1123.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	580.68	(10.4)	580.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5583.83	(100.0)	5583.83	0.00	(100.0)	(0.0)

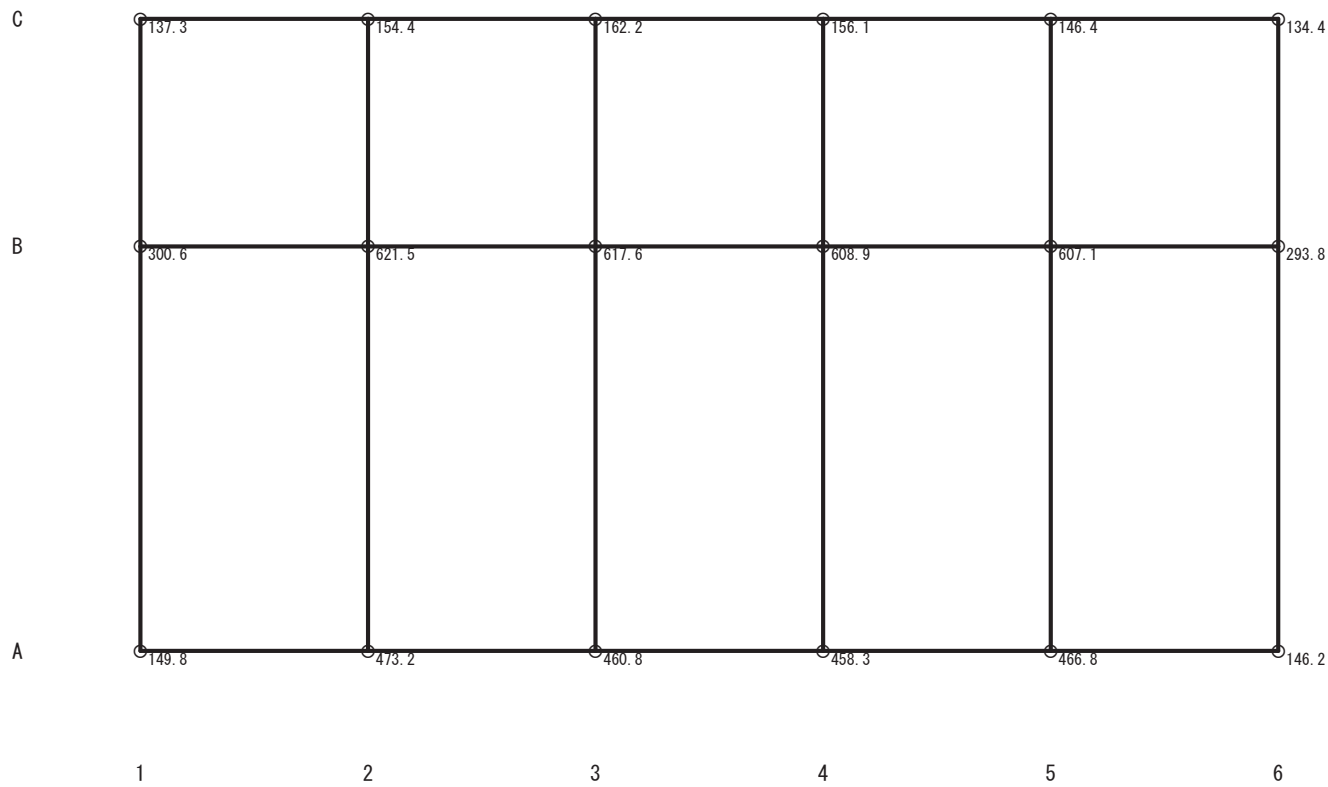


8F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	574.38	(9.4)	574.38	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1220.27	(20.0)	1220.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1223.39	(20.1)	1223.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1240.53	(20.4)	1240.53	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1249.09	(20.5)	1249.09	0.00	(100.0)	(0.0)
1	587.67	(9.6)	587.67	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6095.33	(100.0)	6095.33	0.00	(100.0)	(0.0)

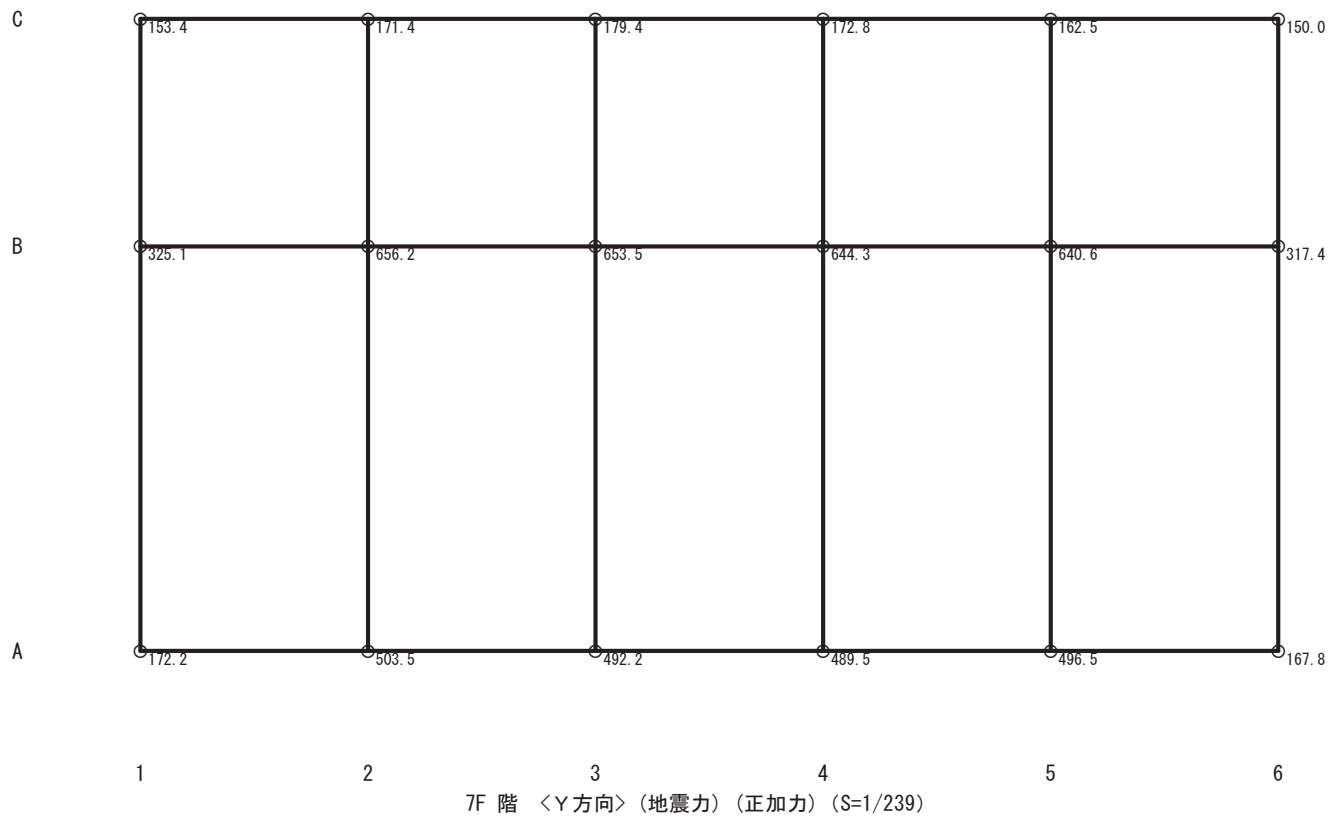


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	635.11	(9.7)	635.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1299.67	(19.8)	1299.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1306.68	(20.0)	1306.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1325.09	(20.2)	1325.09	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1331.16	(20.3)	1331.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	650.65	(9.9)	650.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6548.36	(100.0)	6548.36	0.00	(100.0)	(0.0)

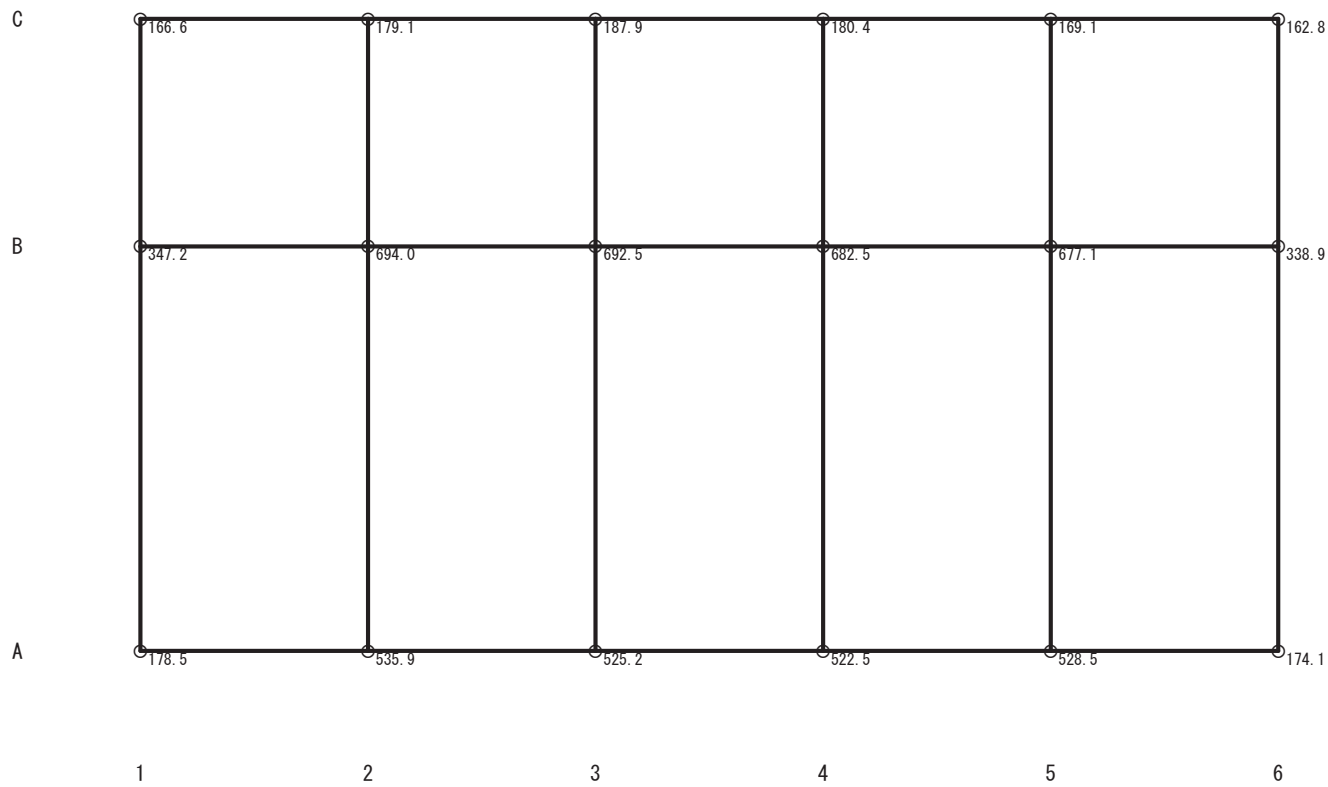


6F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	675. 71	(9. 7)	675. 71	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1374. 58	(19. 8)	1374. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1385. 40	(20. 0)	1385. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1405. 58	(20. 2)	1405. 58	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1409. 02	(20. 3)	1409. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	692. 27	(10. 0)	692. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6942. 55	(100. 0)	6942. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

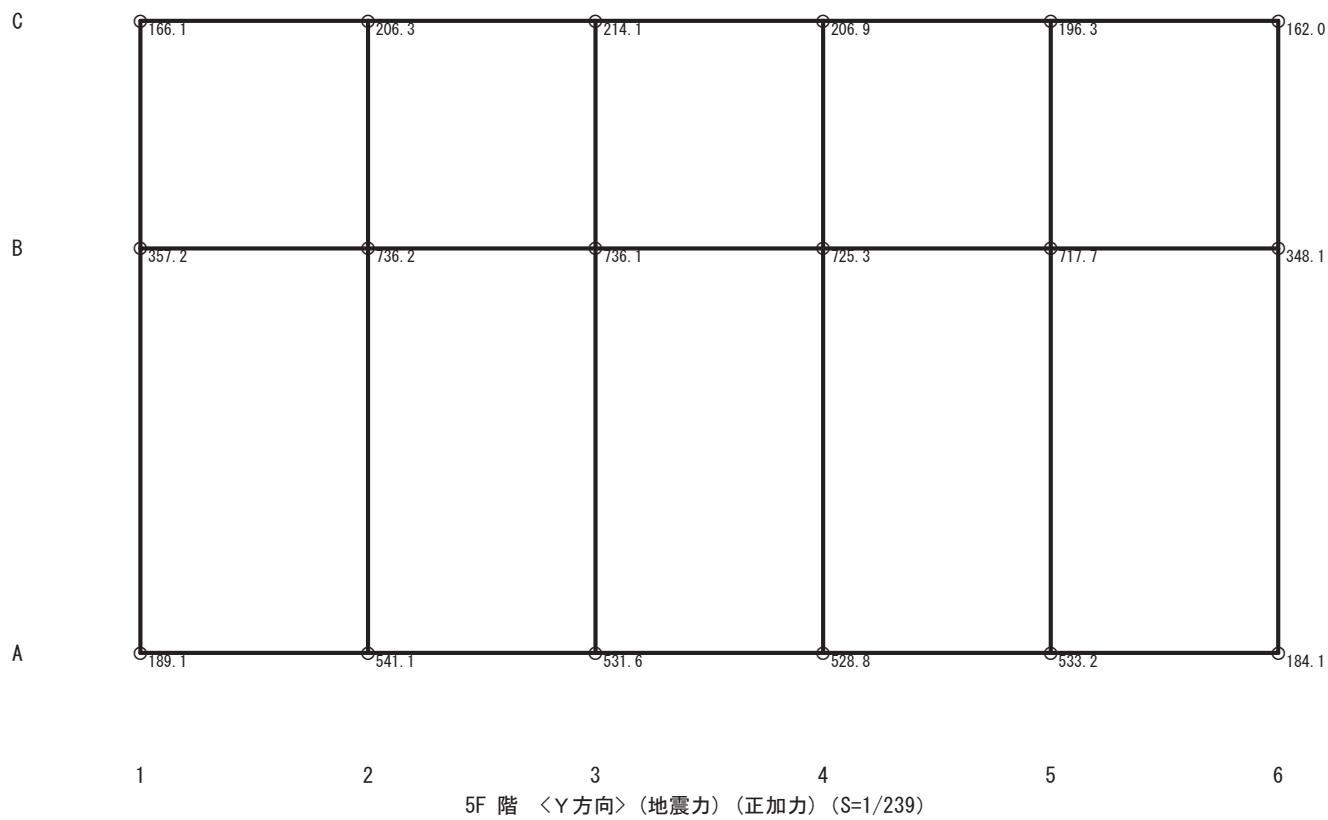


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	694.18	(9.5)	694.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1447.15	(19.9)	1447.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.04	(20.1)	1461.04	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1481.73	(20.4)	1481.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1483.58	(20.4)	1483.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	712.40	(9.8)	712.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7280.08	(100.0)	7280.08	0.00	(100.0)	(0.0)

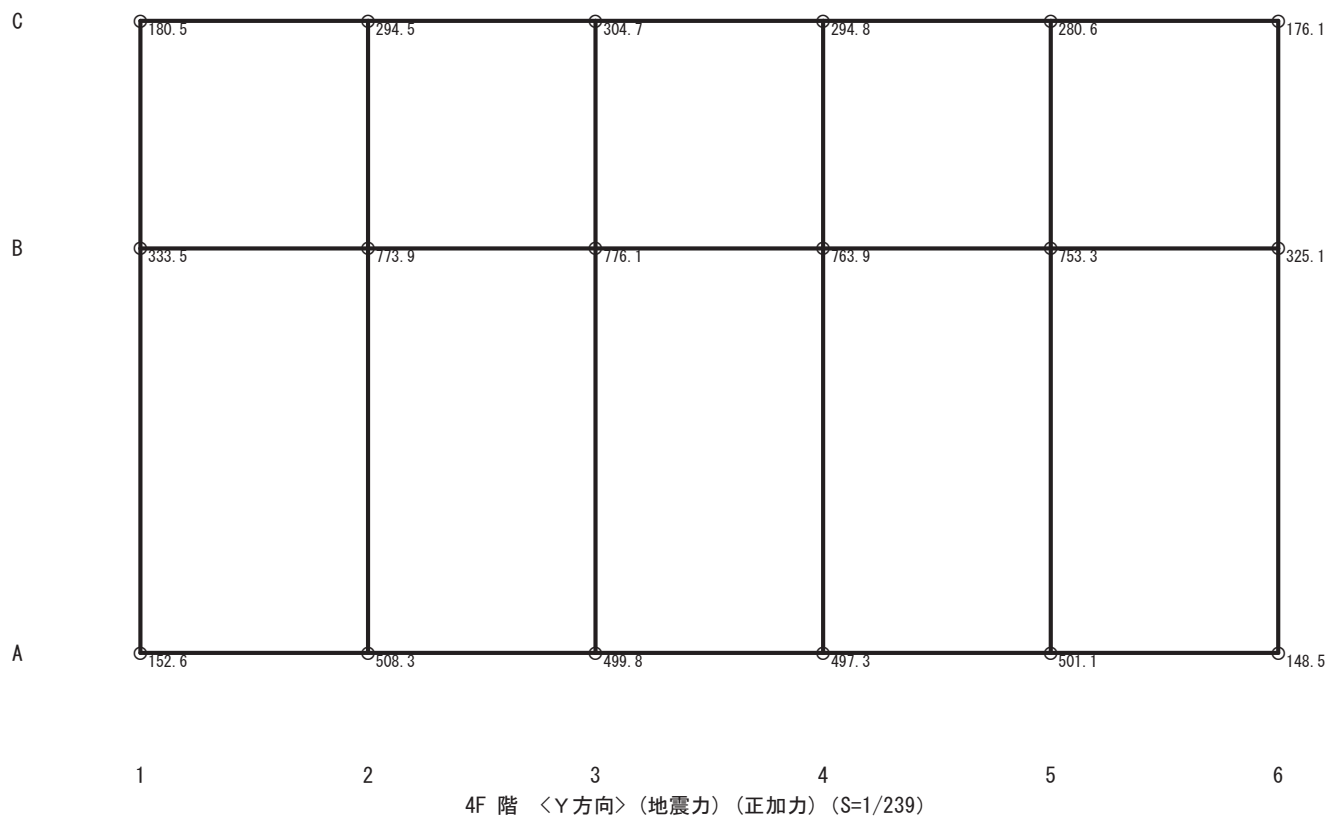


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	649.77	(8.6)	649.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1535.04	(20.3)	1535.04	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1556.04	(20.6)	1556.04	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1580.70	(20.9)	1580.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1576.68	(20.8)	1576.68	0.00	(100.0)	(0.0)
1	666.62	(8.8)	666.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7564.85	(100.0)	7564.85	0.00	(100.0)	(0.0)

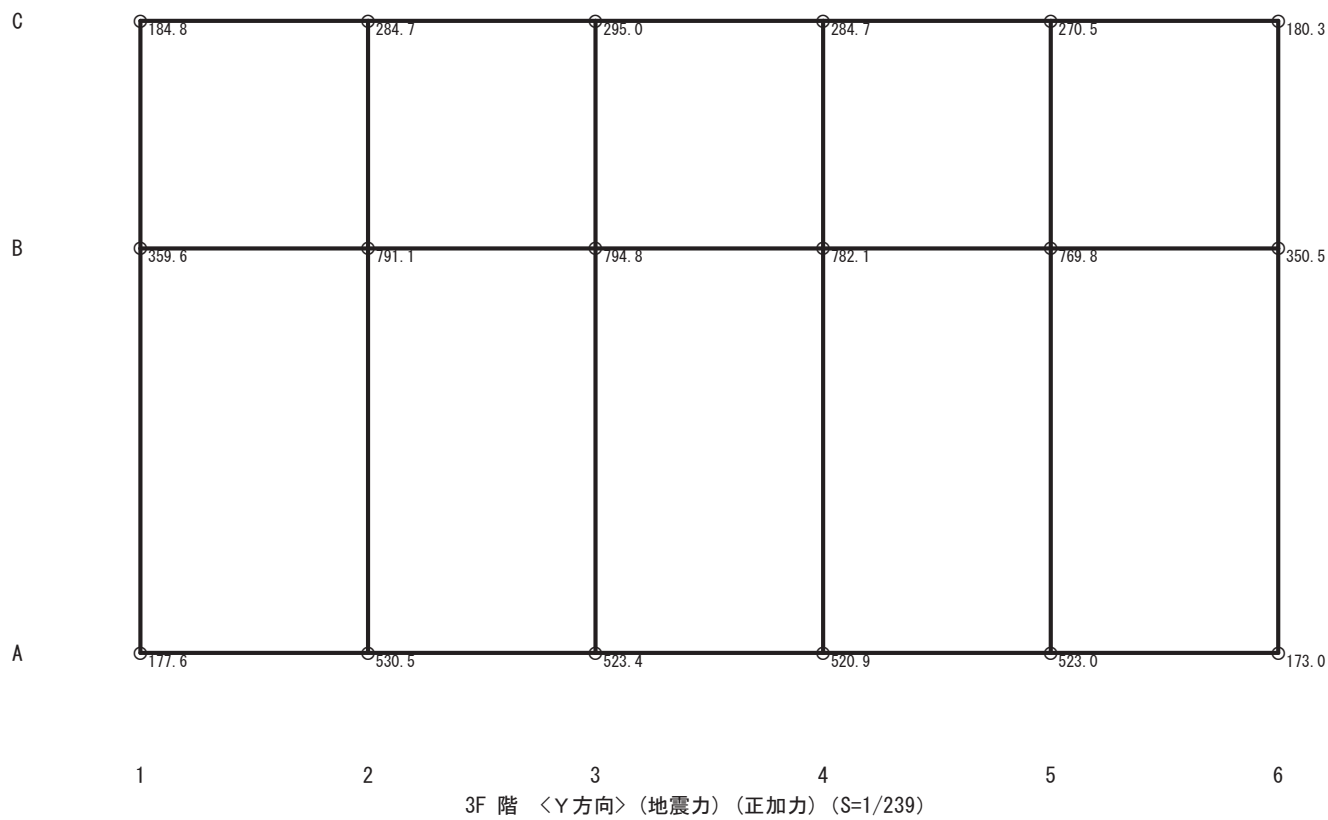

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	703.79	(9.0)	703.79	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1563.34	(20.1)	1563.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1587.66	(20.4)	1587.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1613.11	(20.7)	1613.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1606.36	(20.6)	1606.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	721.93	(9.3)	721.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7796.20	(100.0)	7796.20	0.00	(100.0)	(0.0)

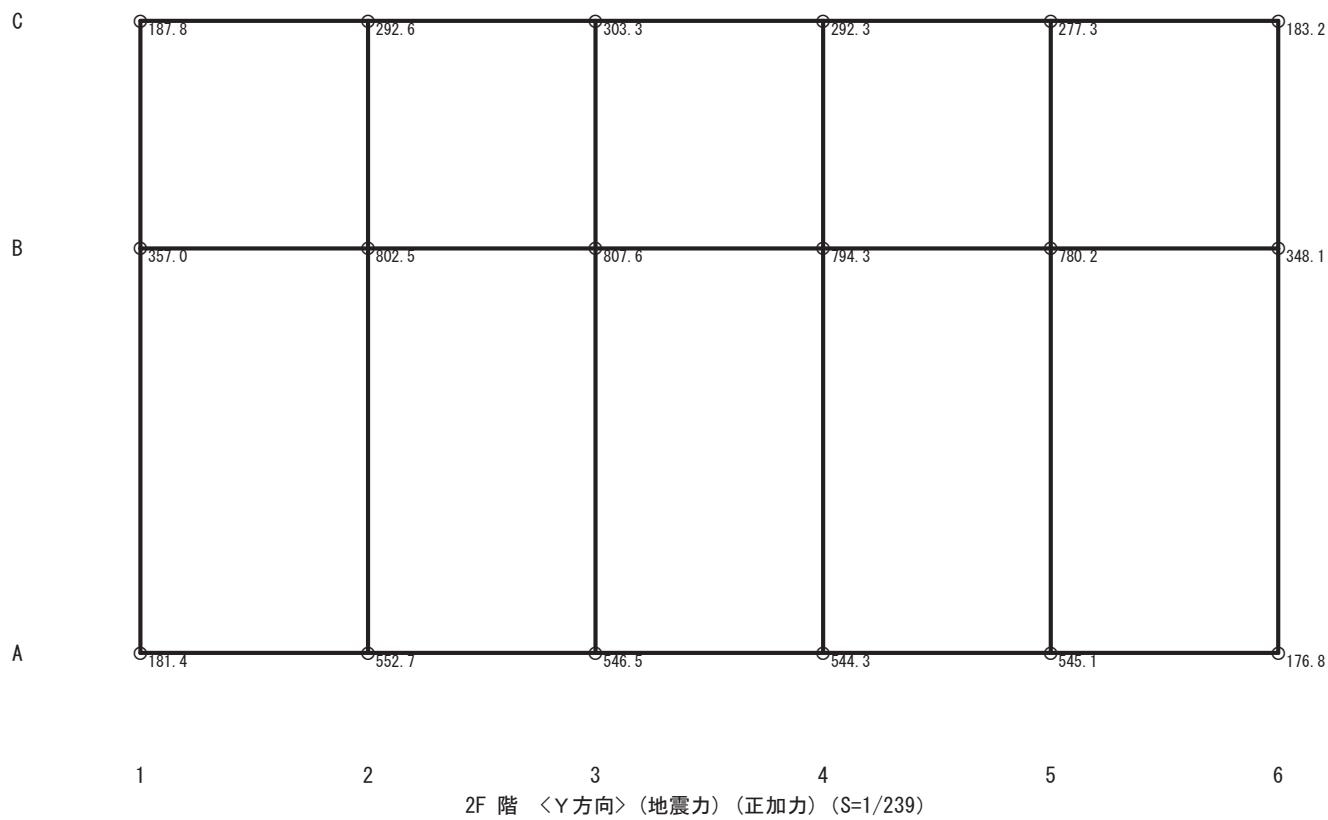

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	708.08	(8.9)	708.08	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1602.65	(20.1)	1602.65	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1630.88	(20.5)	1630.88	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1657.49	(20.8)	1657.49	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1647.80	(20.7)	1647.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	726.30	(9.1)	726.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7973.20	(100.0)	7973.20	0.00	(100.0)	(0.0)

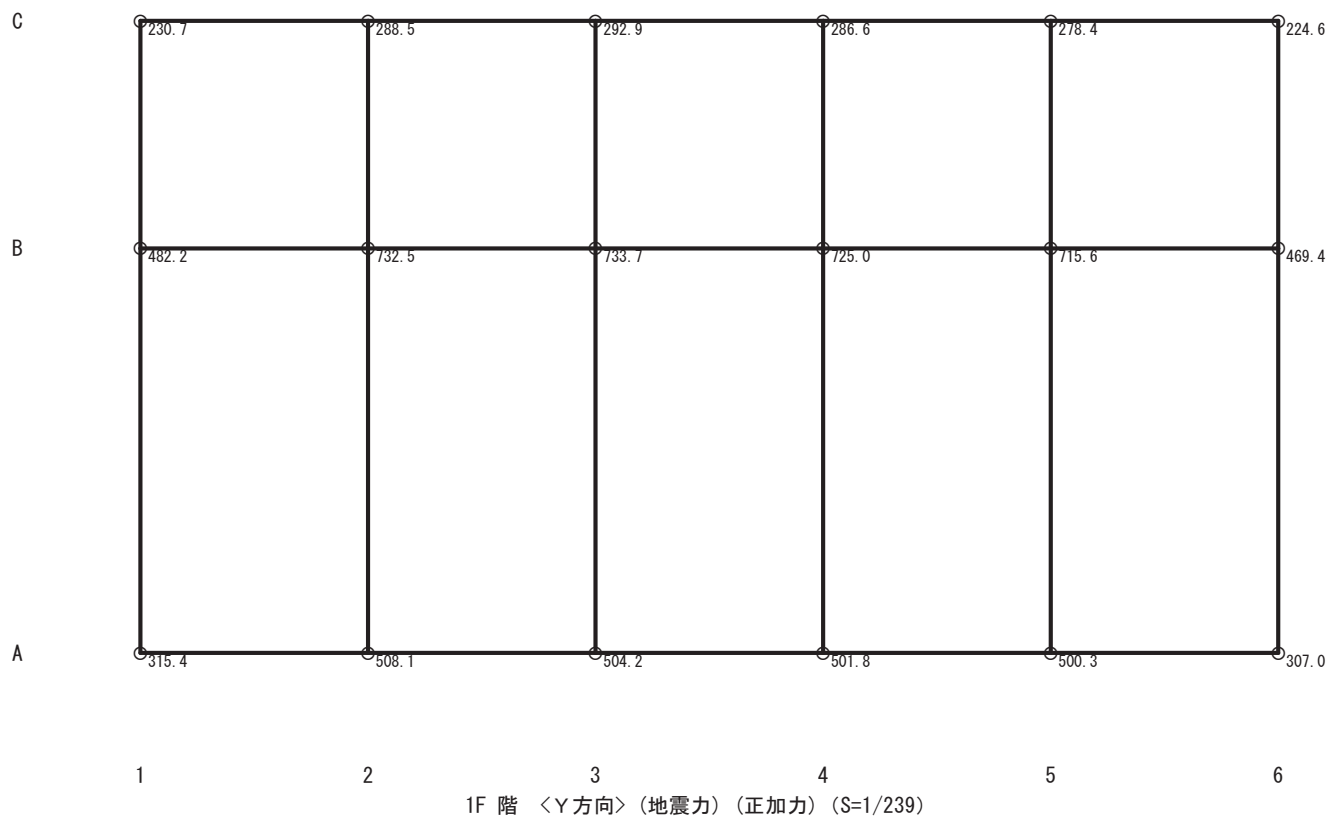

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1001. 07	(12. 4)	1001. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1494. 37	(18. 5)	1494. 37	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1513. 41	(18. 7)	1513. 41	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1530. 82	(18. 9)	1530. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1529. 05	(18. 9)	1529. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1028. 34	(12. 7)	1028. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8097. 06	(100. 0)	8097. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	1969. 61	1969. 61	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	1969. 61	0. 00	1969. 61
13F	2885. 87	2885. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2885. 87	0. 00	2885. 87
12F	3670. 03	3670. 03	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	3670. 03	0. 00	3670. 03
11F	4379. 86	4379. 86	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4379. 86	0. 00	4379. 86
10F	5016. 51	5016. 51	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5016. 51	0. 00	5016. 51
9F	5583. 83	5583. 83	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5583. 83	0. 00	5583. 83
8F	6095. 33	6095. 33	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6095. 33	0. 00	6095. 33
7F	6548. 36	6548. 36	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6548. 36	0. 00	6548. 36
6F	6942. 55	6942. 55	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6942. 55	0. 00	6942. 55
5F	7280. 08	7280. 08	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7280. 08	0. 00	7280. 08
4F	7564. 85	7564. 85	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7564. 85	0. 00	7564. 85
3F	7796. 20	7796. 20	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7796. 20	0. 00	7796. 20
2F	7973. 20	7973. 20	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7973. 20	0. 00	7973. 20
1F	8097. 06	8097. 06	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8097. 06	0. 00	8097. 06

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	1. 0579	400. 0	1/378
13F	A	1	1. 4588	400. 0	1/274
12F	A	1	1. 6544	400. 0	1/241
11F	A	1	1. 3307	400. 0	1/300
10F	A	1	1. 4558	400. 0	1/274
9F	A	1	1. 5785	400. 0	1/253


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1. 5394	400. 0	1/259
7F	A	1	1. 6134	400. 0	1/247
6F	A	1	1. 6676	400. 0	1/239
5F	A	1	1. 6645	400. 0	1/240
4F	A	1	1. 5647	400. 0	1/255
3F	A	1	1. 5529	400. 0	1/257
2F	A	1	1. 4695	400. 0	1/272
1F	A	1	0. 9616	400. 0	1/415

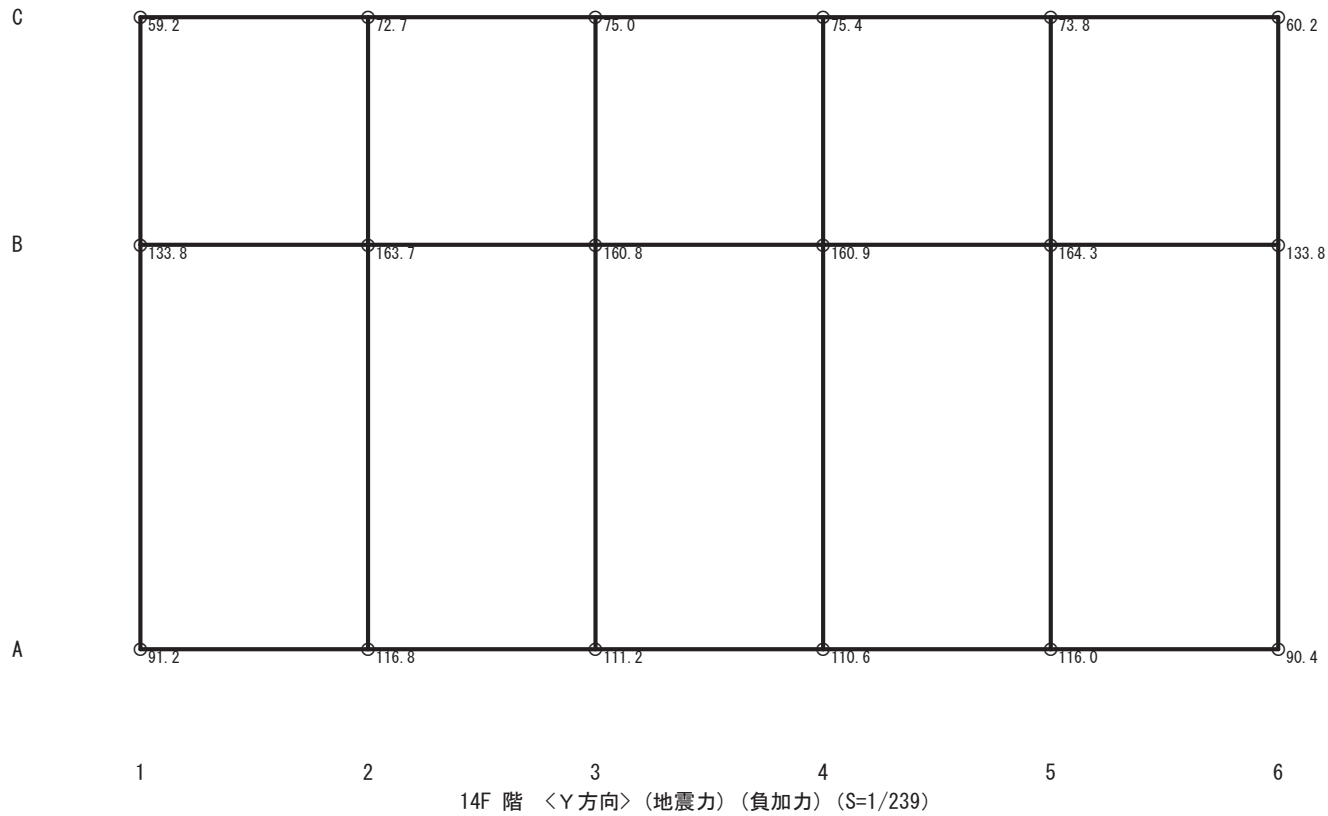


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	284. 39	(14. 4)	284. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	354. 12	(18. 0)	354. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	346. 82	(17. 6)	346. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	346. 89	(17. 6)	346. 89	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	353. 16	(17. 9)	353. 16	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	284. 23	(14. 4)	284. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	1969. 61	(100. 0)	1969. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

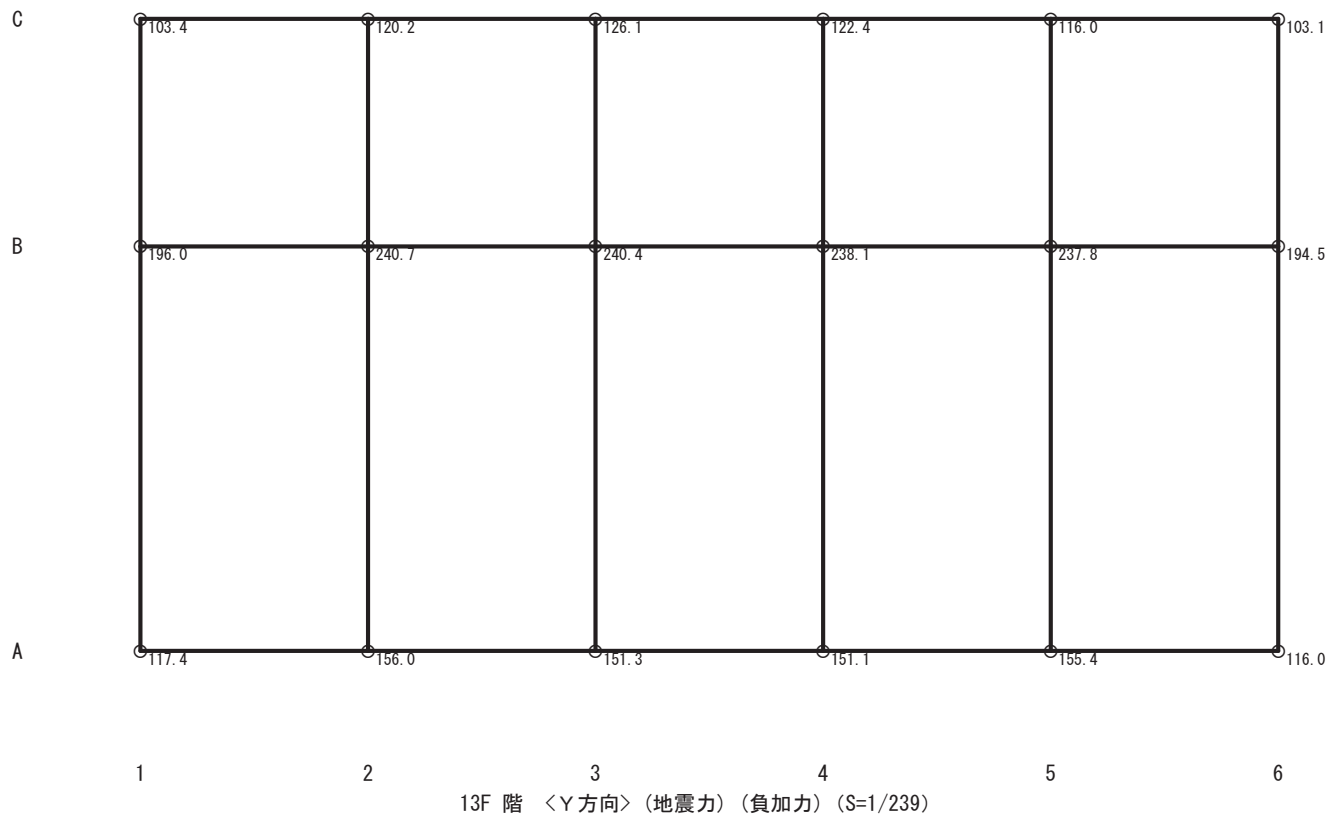


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	413.68	(14.3)	413.68	0.00	(100.0)	(0.0)
5	509.11	(17.6)	509.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	511.62	(17.7)	511.62	0.00	(100.0)	(0.0)
3	517.75	(17.9)	517.75	0.00	(100.0)	(0.0)
2	516.96	(17.9)	516.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	416.75	(14.4)	416.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2885.87	(100.0)	2885.87	0.00	(100.0)	(0.0)

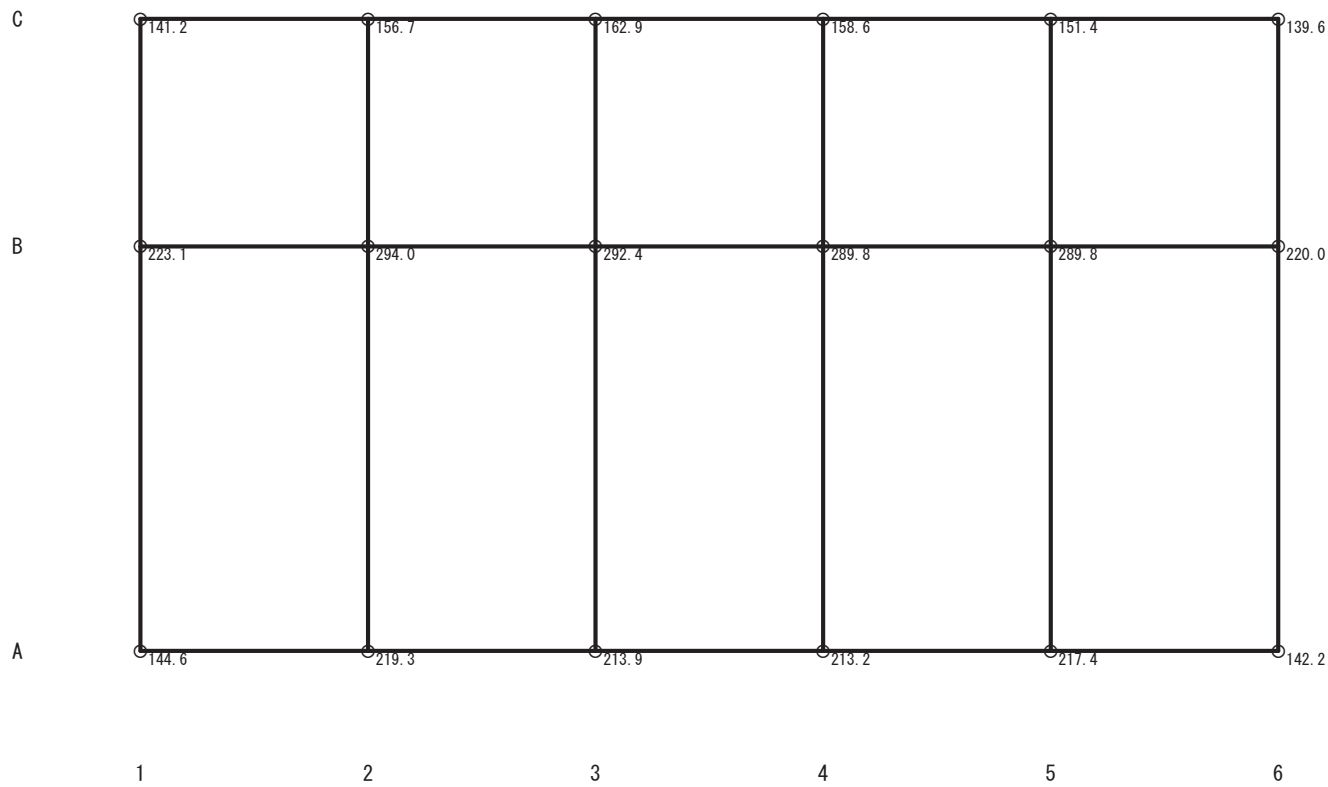


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	501.81	(13.7)	501.81	0.00	(100.0)	(0.0)
5	658.54	(17.9)	658.54	0.00	(100.0)	(0.0)
4	661.60	(18.0)	661.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	669.15	(18.2)	669.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	670.04	(18.3)	670.04	0.00	(100.0)	(0.0)
1	508.89	(13.9)	508.89	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3670.03	(100.0)	3670.03	0.00	(100.0)	(0.0)

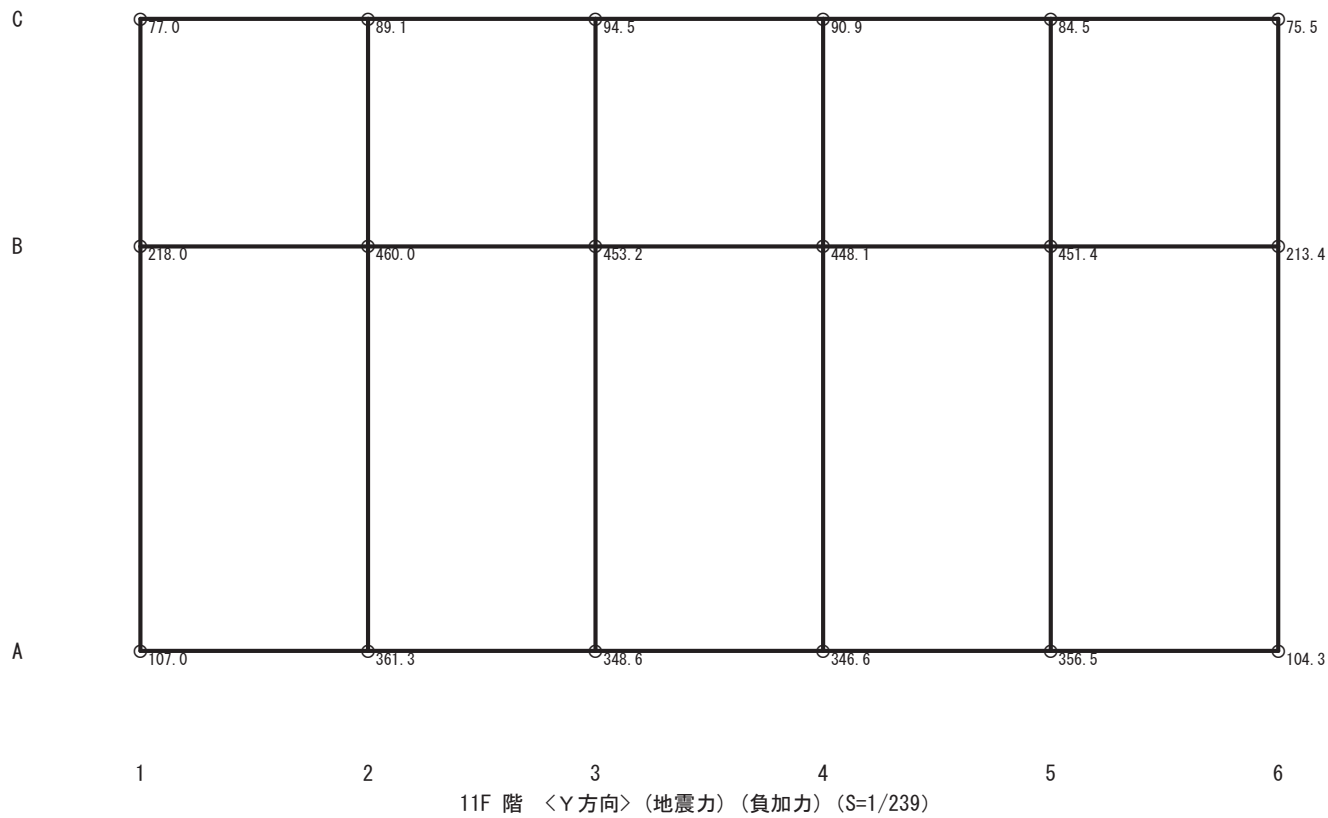


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	393. 22	(9. 0)	393. 22	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	892. 45	(20. 4)	892. 45	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	885. 65	(20. 2)	885. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	896. 30	(20. 5)	896. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	910. 33	(20. 8)	910. 33	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	401. 90	(9. 2)	401. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4379. 86	(100. 0)	4379. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

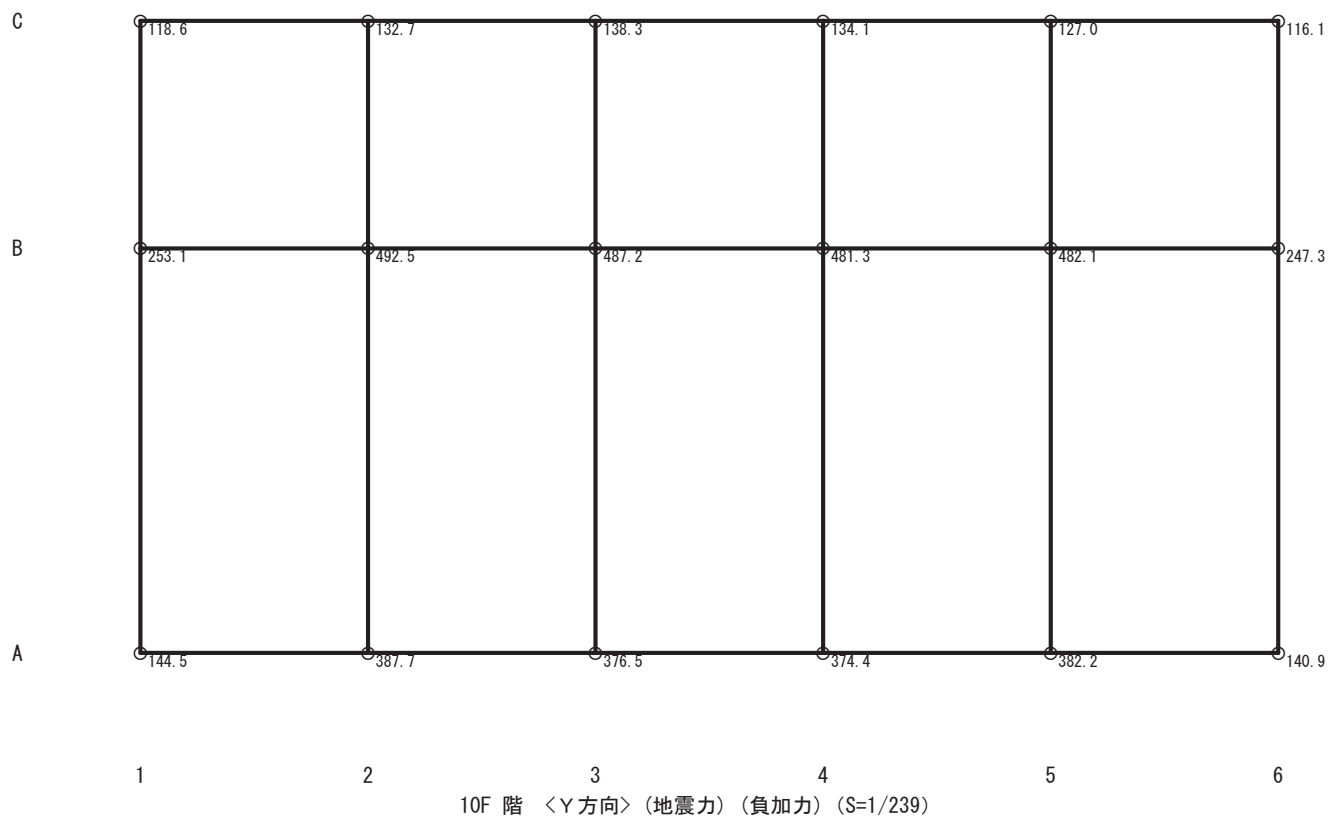


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	504.35	(10.1)	504.35	0.00	(100.0)	(0.0)
5	991.33	(19.8)	991.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	989.80	(19.7)	989.80	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1002.02	(20.0)	1002.02	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1012.79	(20.2)	1012.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	516.22	(10.3)	516.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5016.51	(100.0)	5016.51	0.00	(100.0)	(0.0)

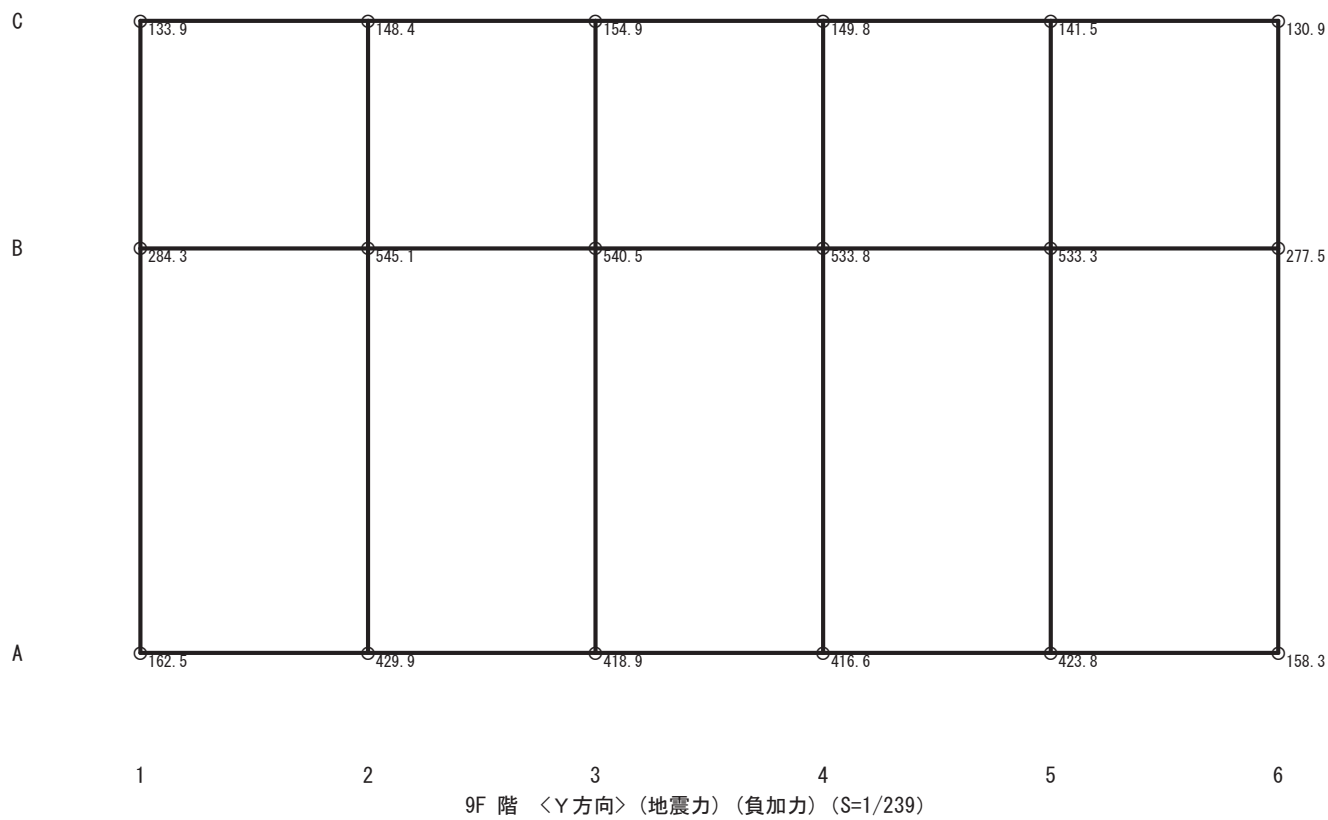


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	566.76	(10.2)	566.76	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1098.55	(19.7)	1098.55	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1100.22	(19.7)	1100.22	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1114.25	(20.0)	1114.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1123.37	(20.1)	1123.37	0.00	(100.0)	(0.0)
1	580.68	(10.4)	580.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5583.83	(100.0)	5583.83	0.00	(100.0)	(0.0)

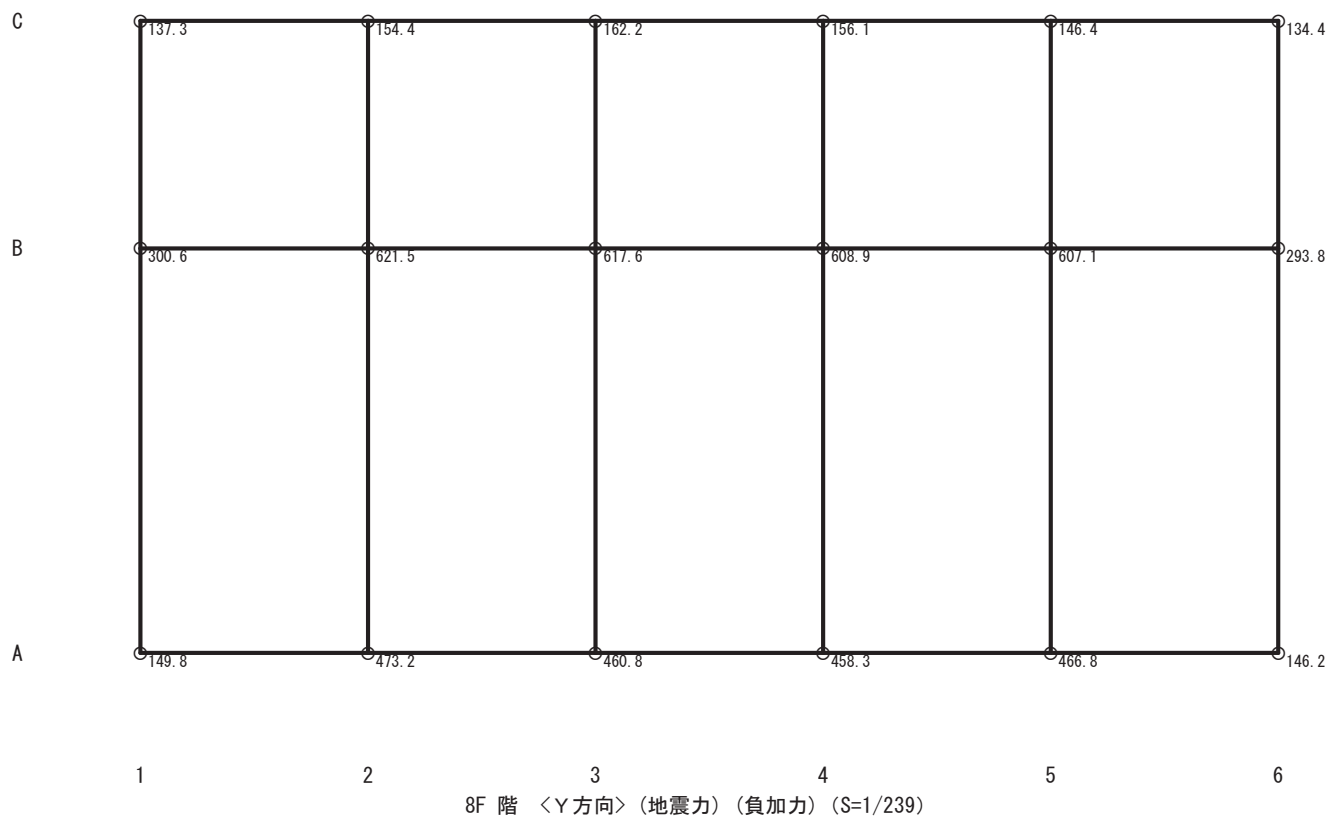


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	574.38	(9.4)	574.38	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1220.27	(20.0)	1220.27	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1223.39	(20.1)	1223.39	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1240.53	(20.4)	1240.53	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1249.09	(20.5)	1249.09	0.00	(100.0)	(0.0)
1	587.67	(9.6)	587.67	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6095.33	(100.0)	6095.33	0.00	(100.0)	(0.0)

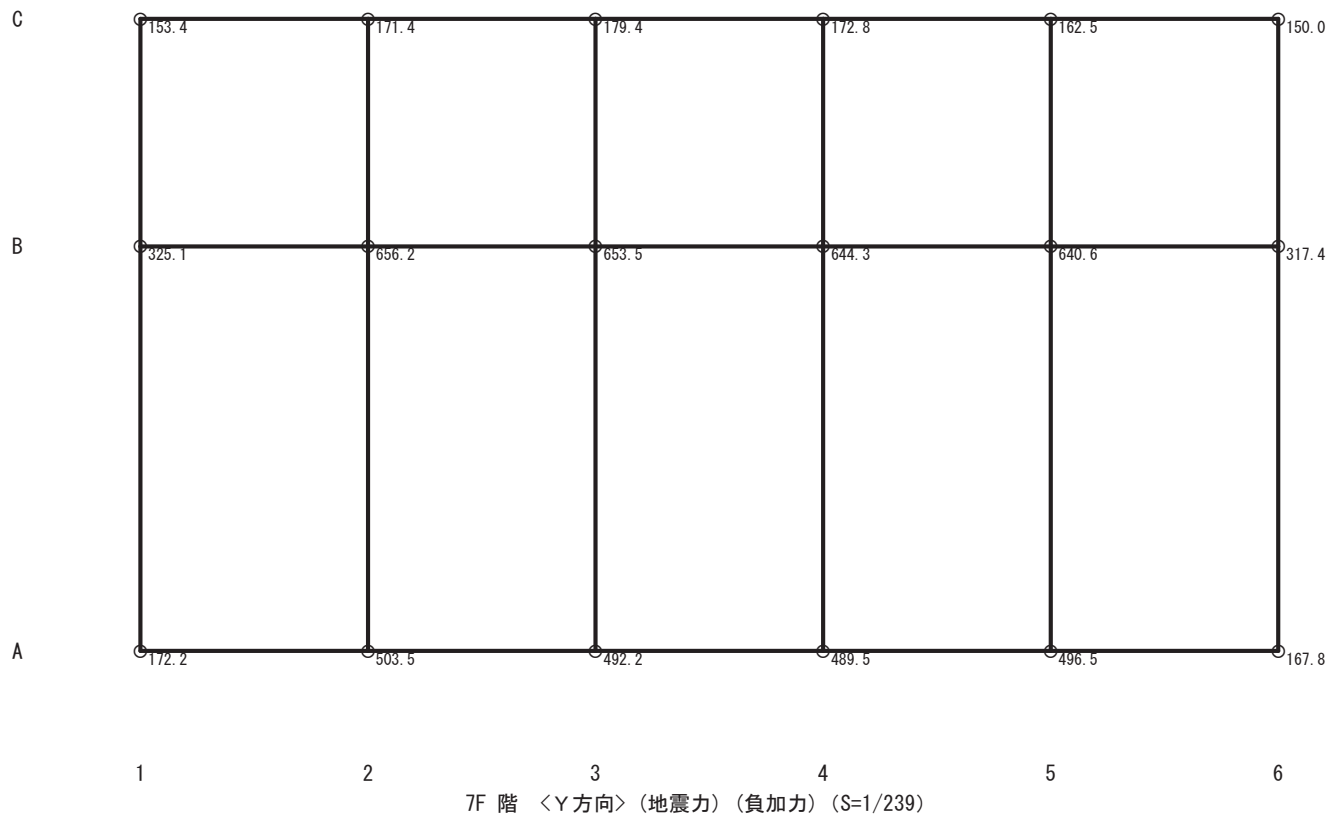


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	635.11	(9.7)	635.11	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1299.67	(19.8)	1299.67	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1306.68	(20.0)	1306.68	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1325.09	(20.2)	1325.09	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1331.16	(20.3)	1331.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	650.65	(9.9)	650.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6548.36	(100.0)	6548.36	0.00	(100.0)	(0.0)

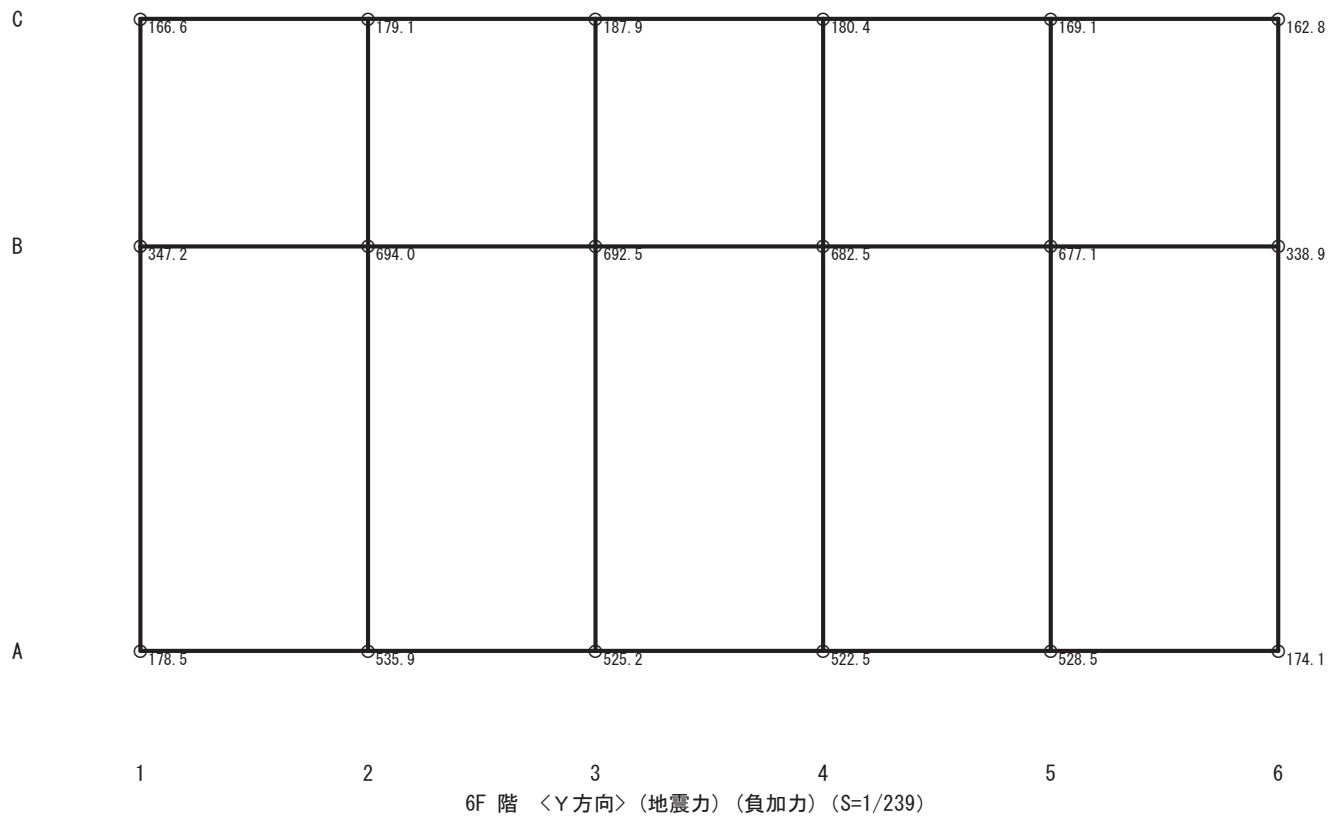


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	675.71	(9.7)	675.71	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1374.58	(19.8)	1374.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1385.40	(20.0)	1385.40	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1405.58	(20.2)	1405.58	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1409.02	(20.3)	1409.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	692.27	(10.0)	692.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6942.55	(100.0)	6942.55	0.00	(100.0)	(0.0)

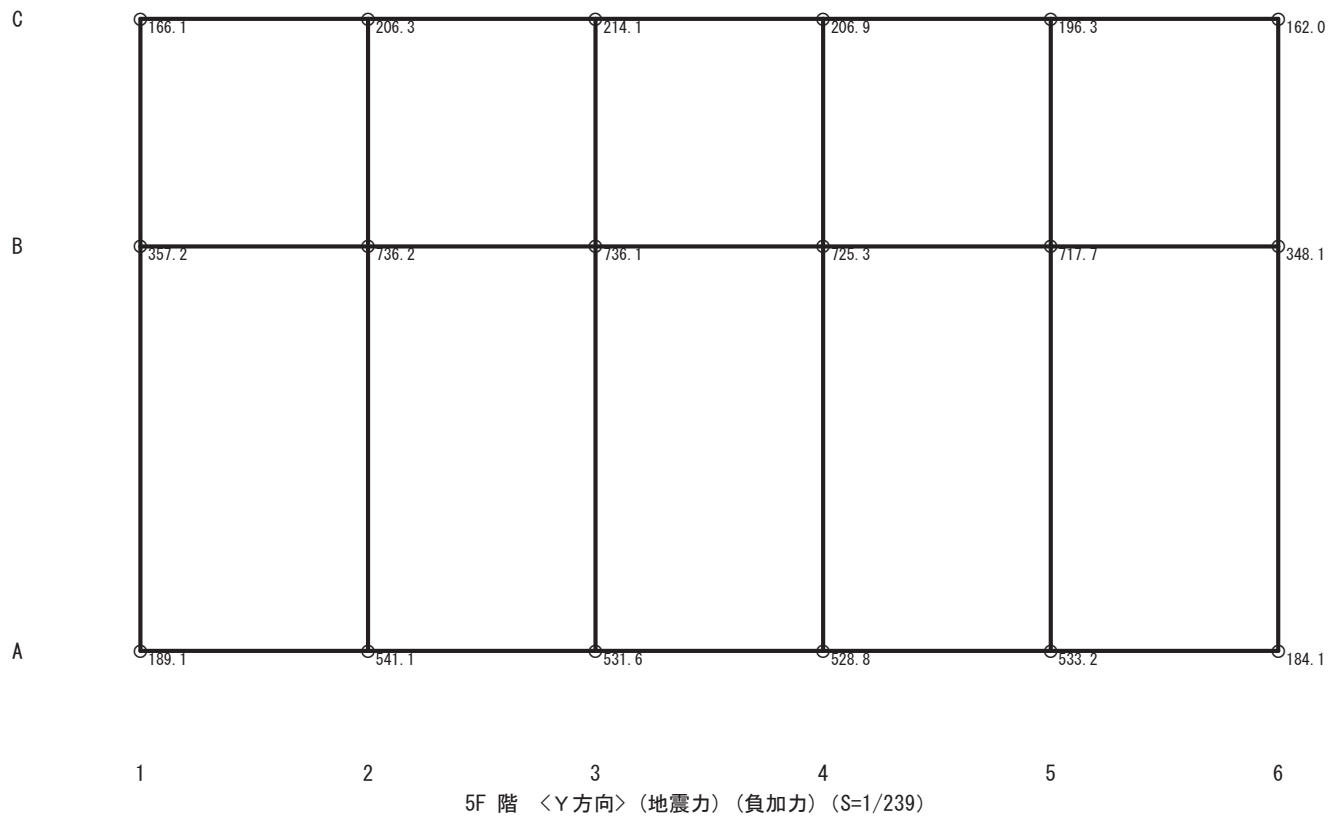


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	694.18	(9.5)	694.18	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1447.15	(19.9)	1447.15	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1461.04	(20.1)	1461.04	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1481.73	(20.4)	1481.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1483.58	(20.4)	1483.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	712.40	(9.8)	712.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7280.08	(100.0)	7280.08	0.00	(100.0)	(0.0)

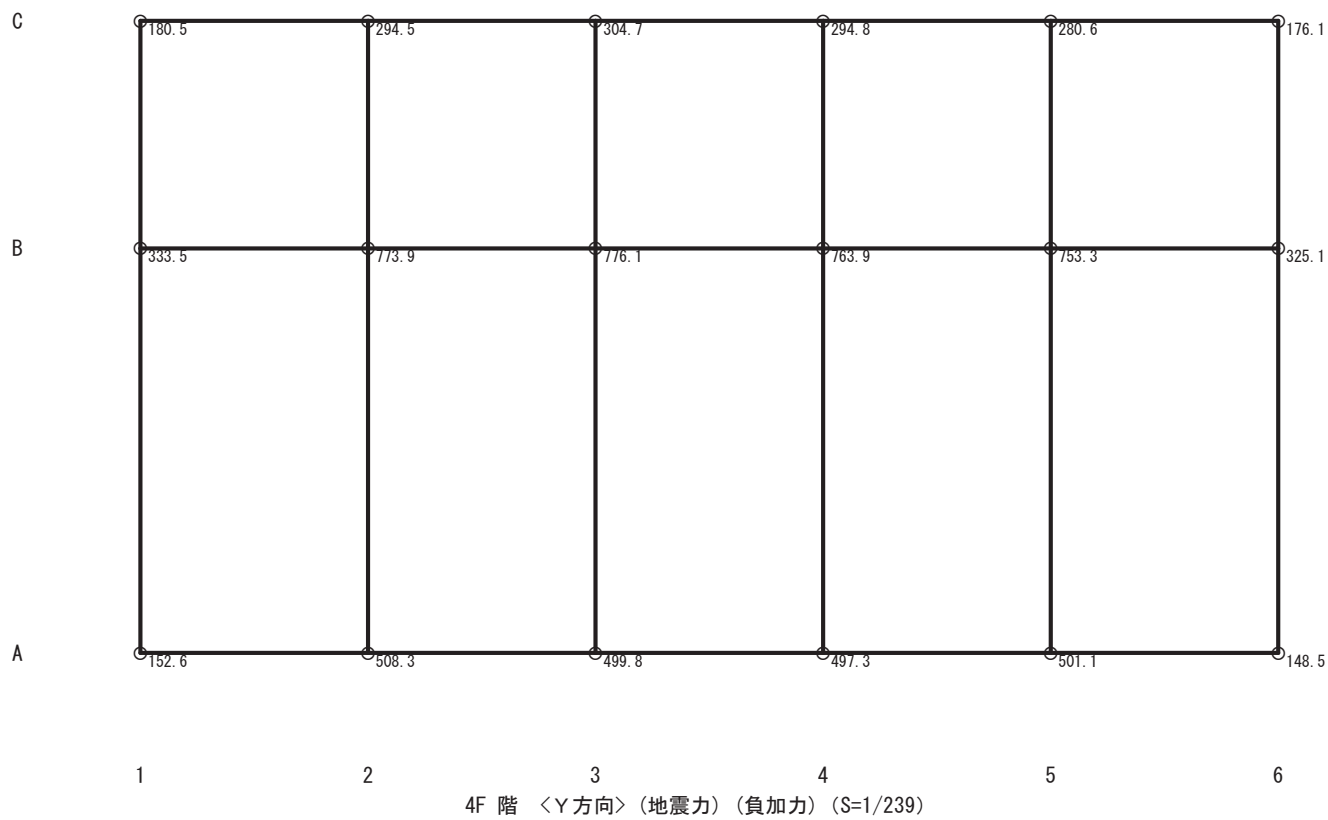


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	649.77	(8.6)	649.77	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1535.04	(20.3)	1535.04	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1556.04	(20.6)	1556.04	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1580.70	(20.9)	1580.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1576.68	(20.8)	1576.68	0.00	(100.0)	(0.0)
1	666.62	(8.8)	666.62	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7564.85	(100.0)	7564.85	0.00	(100.0)	(0.0)

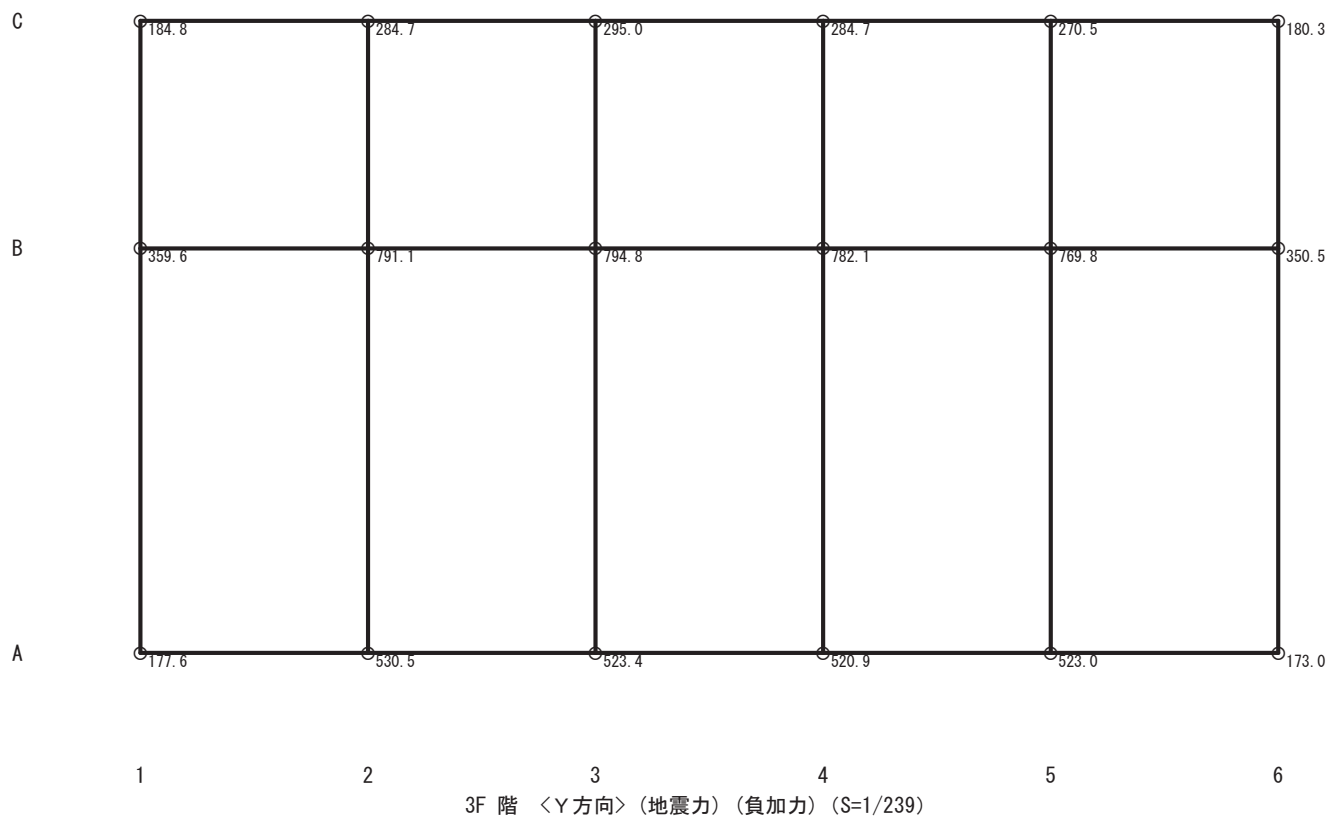

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	703.79	(9.0)	703.79	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1563.34	(20.1)	1563.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1587.66	(20.4)	1587.66	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1613.11	(20.7)	1613.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1606.36	(20.6)	1606.36	0.00	(100.0)	(0.0)
1	721.93	(9.3)	721.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7796.20	(100.0)	7796.20	0.00	(100.0)	(0.0)

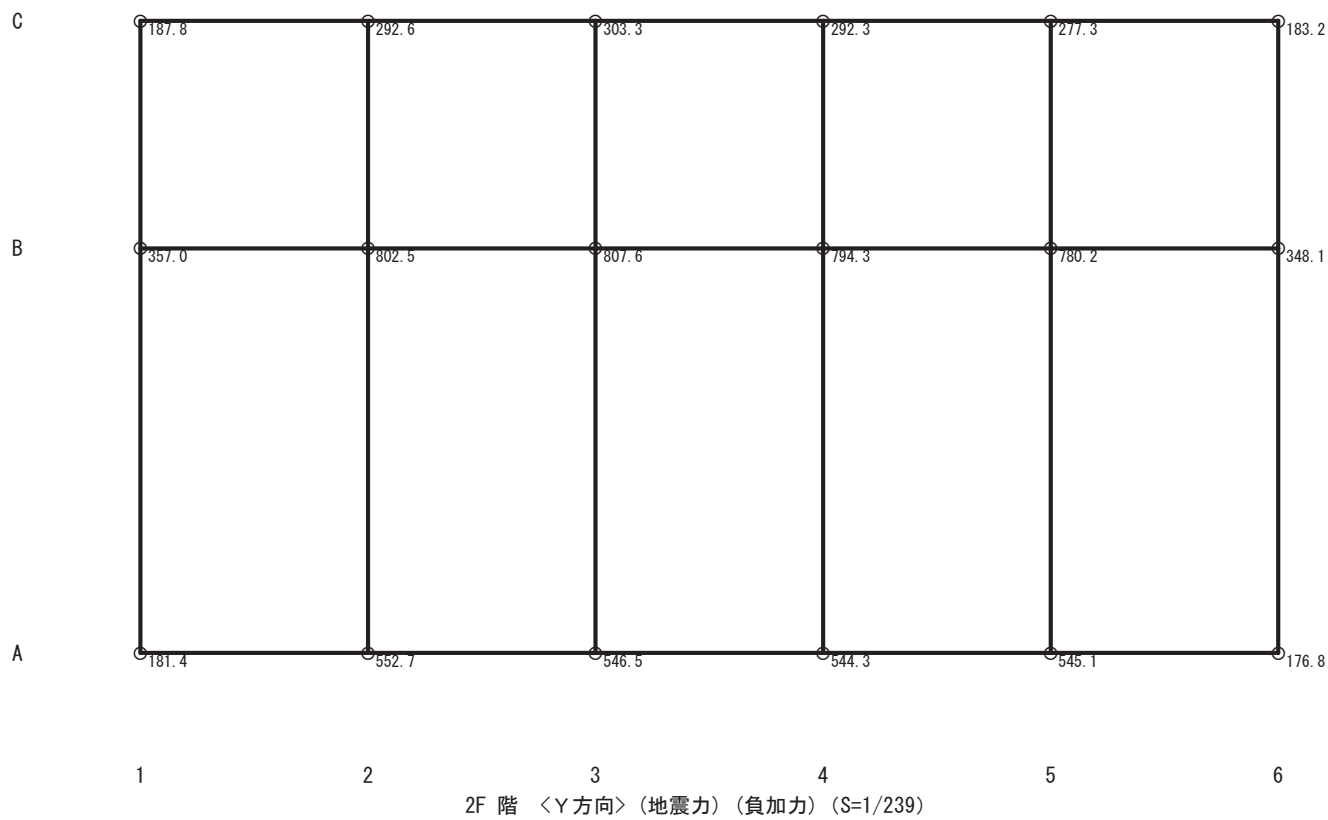

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	708.08	(8.9)	708.08	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1602.65	(20.1)	1602.65	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1630.88	(20.5)	1630.88	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1657.49	(20.8)	1657.49	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1647.80	(20.7)	1647.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	726.30	(9.1)	726.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7973.20	(100.0)	7973.20	0.00	(100.0)	(0.0)

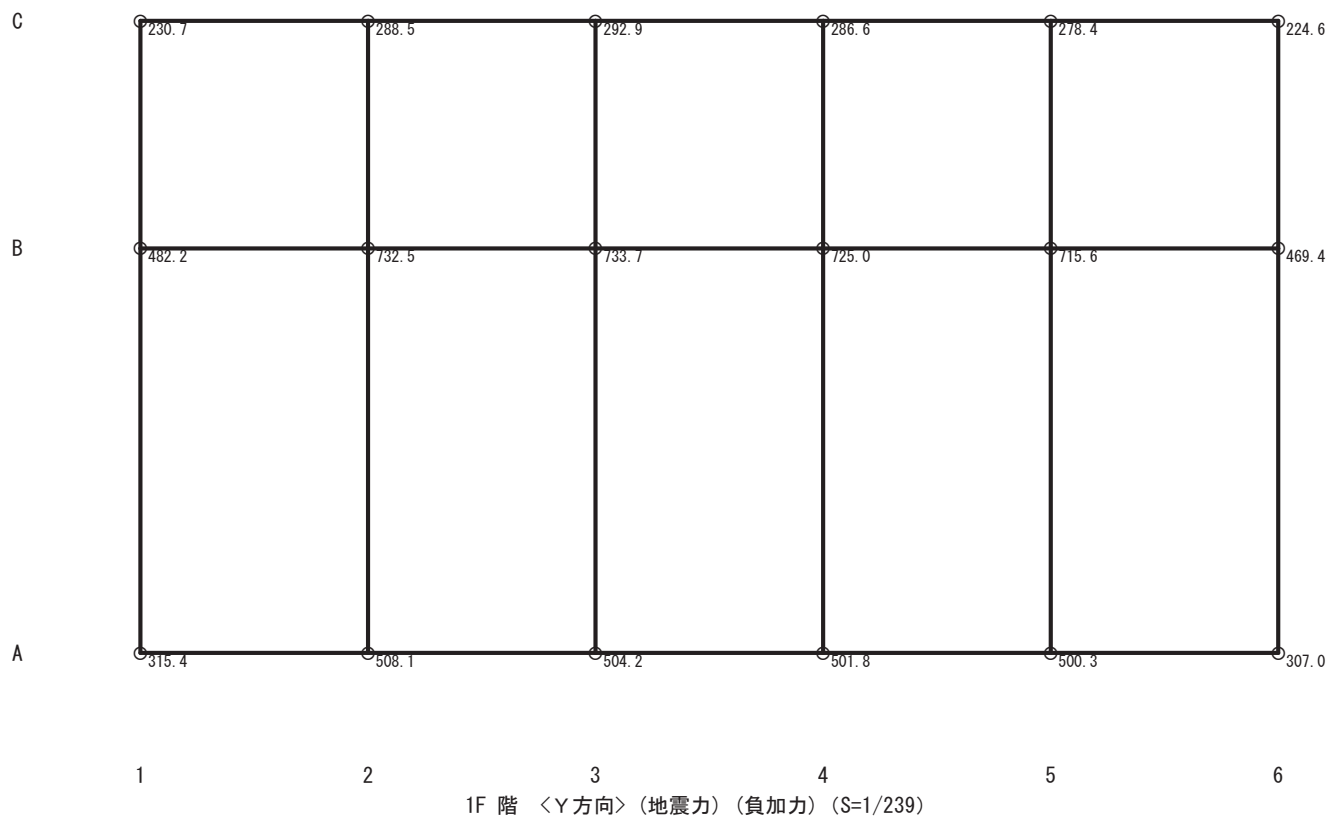

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1001.07	(12.4)	1001.07	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1494.37	(18.5)	1494.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1513.41	(18.7)	1513.41	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1530.82	(18.9)	1530.82	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1529.05	(18.9)	1529.05	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1028.34	(12.7)	1028.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8097.06	(100.0)	8097.06	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	1969.61	1969.61	(100.0)	0.00	(0.0)	1969.61	0.00	1969.61
13F	2885.87	2885.87	(100.0)	0.00	(0.0)	2885.87	0.00	2885.87
12F	3670.03	3670.03	(100.0)	0.00	(0.0)	3670.03	0.00	3670.03
11F	4379.86	4379.86	(100.0)	0.00	(0.0)	4379.86	0.00	4379.86
10F	5016.51	5016.51	(100.0)	0.00	(0.0)	5016.51	0.00	5016.51
9F	5583.83	5583.83	(100.0)	0.00	(0.0)	5583.83	0.00	5583.83
8F	6095.33	6095.33	(100.0)	0.00	(0.0)	6095.33	0.00	6095.33
7F	6548.36	6548.36	(100.0)	0.00	(0.0)	6548.36	0.00	6548.36
6F	6942.55	6942.55	(100.0)	0.00	(0.0)	6942.55	0.00	6942.55
5F	7280.08	7280.08	(100.0)	0.00	(0.0)	7280.08	0.00	7280.08
4F	7564.85	7564.85	(100.0)	0.00	(0.0)	7564.85	0.00	7564.85
3F	7796.20	7796.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7796.20	0.00	7796.20
2F	7973.20	7973.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7973.20	0.00	7973.20
1F	8097.06	8097.06	(100.0)	0.00	(0.0)	8097.06	0.00	8097.06

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	1.0579	400.0	1/378
13F	A	1	1.4588	400.0	1/274
12F	A	1	1.6544	400.0	1/241
11F	A	1	1.3307	400.0	1/300
10F	A	1	1.4558	400.0	1/274
9F	A	1	1.5785	400.0	1/253



階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1. 5394	400. 0	1/259
7F	A	1	1. 6134	400. 0	1/247
6F	A	1	1. 6676	400. 0	1/239
5F	A	1	1. 6645	400. 0	1/240
4F	A	1	1. 5647	400. 0	1/255
3F	A	1	1. 5529	400. 0	1/257
2F	A	1	1. 4695	400. 0	1/272
1F	A	1	0. 9616	400. 0	1/415



A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合



柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
C_i : 層せん断力係数
Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す



※ 正加力、負加力は同じ


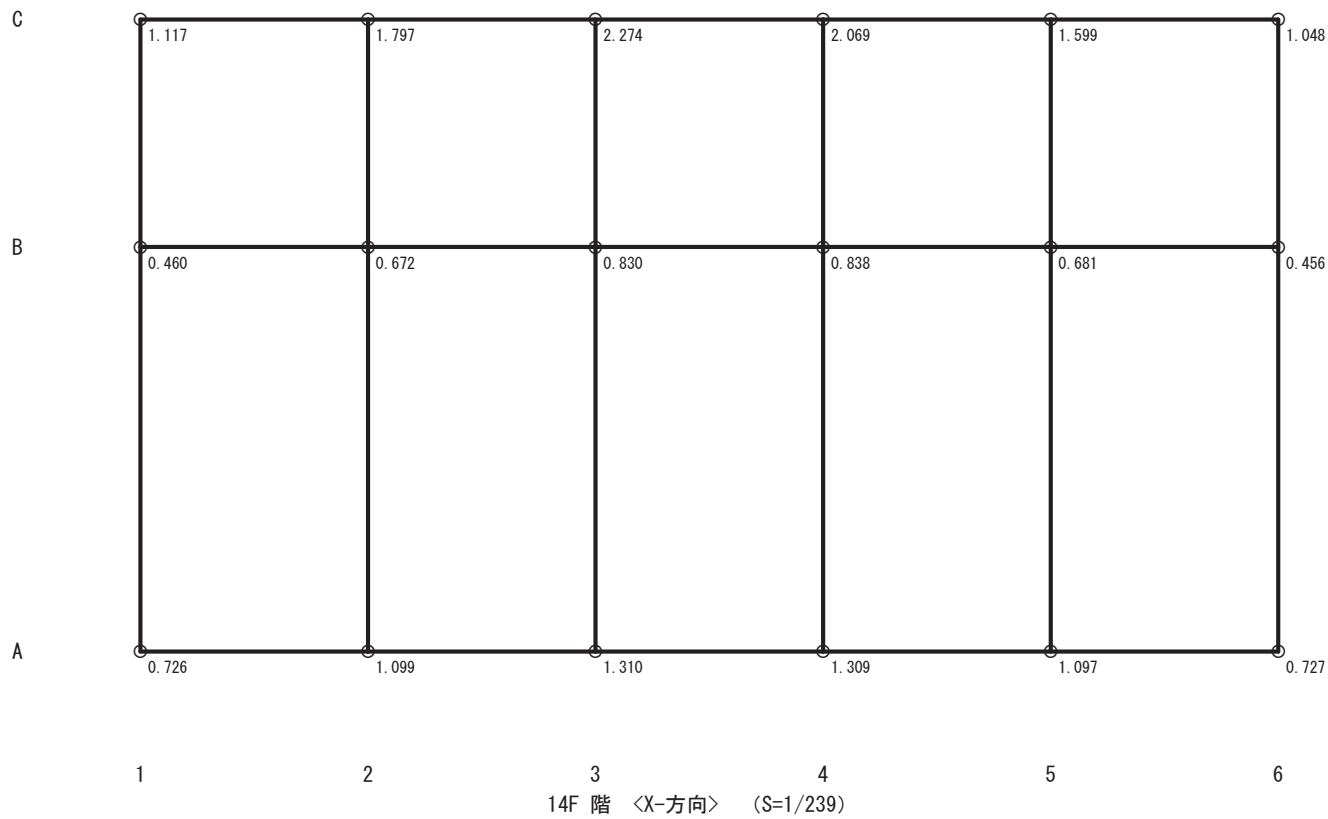


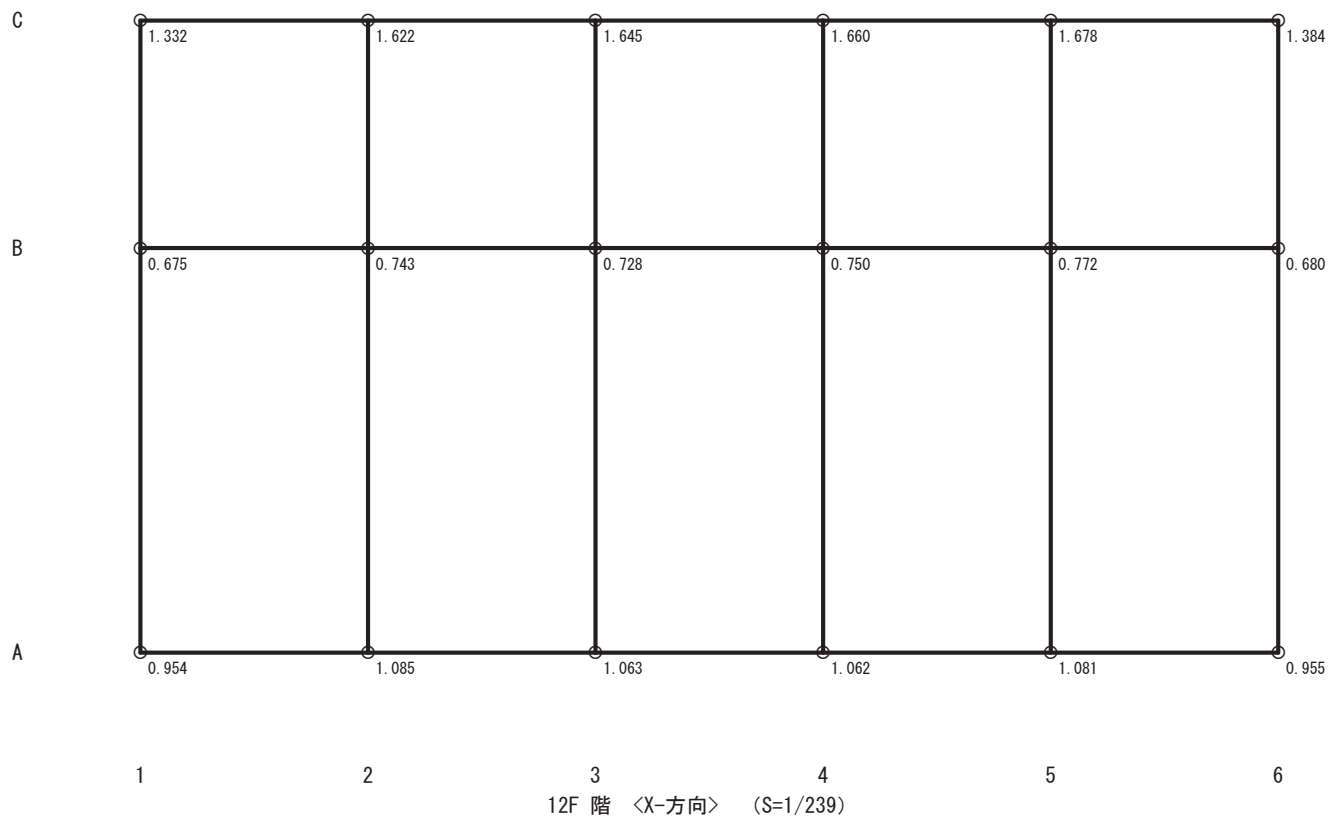
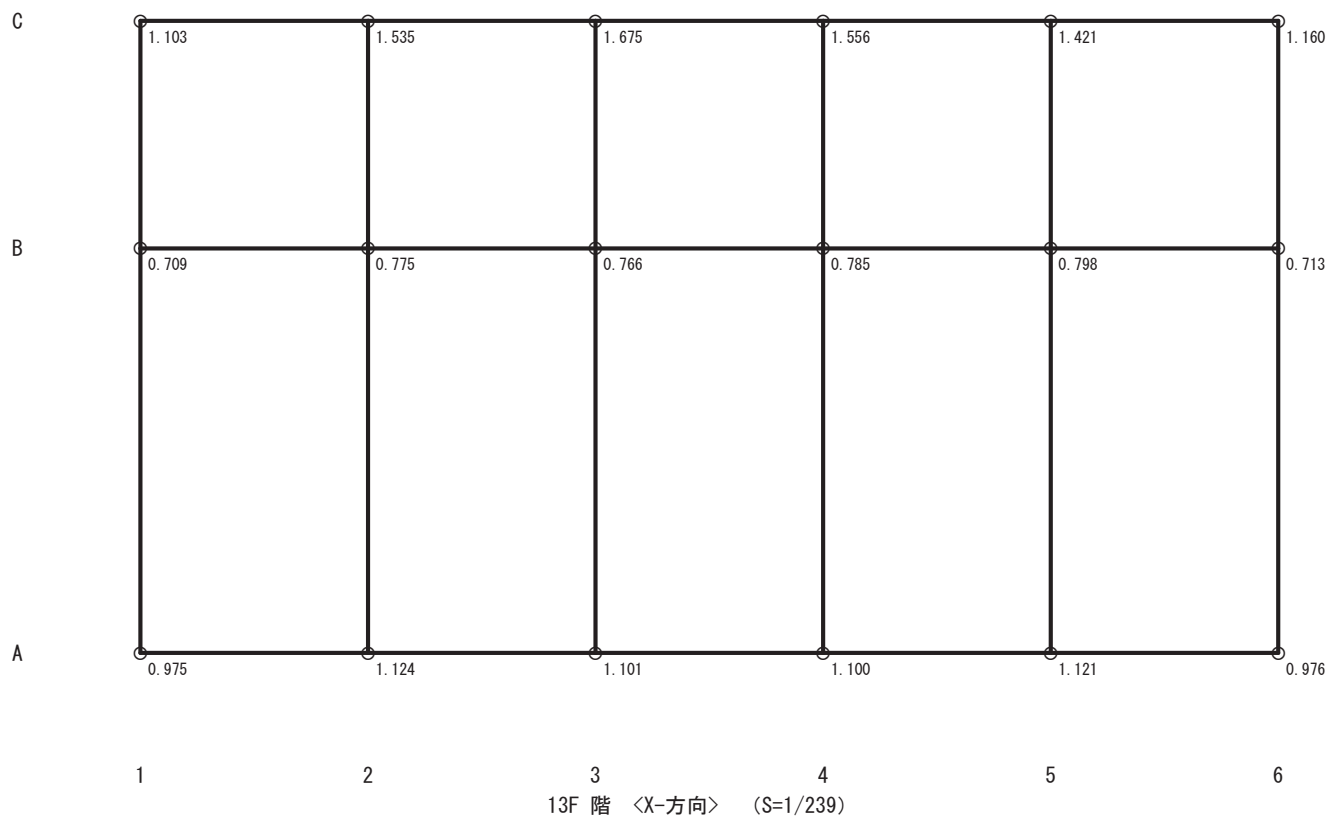


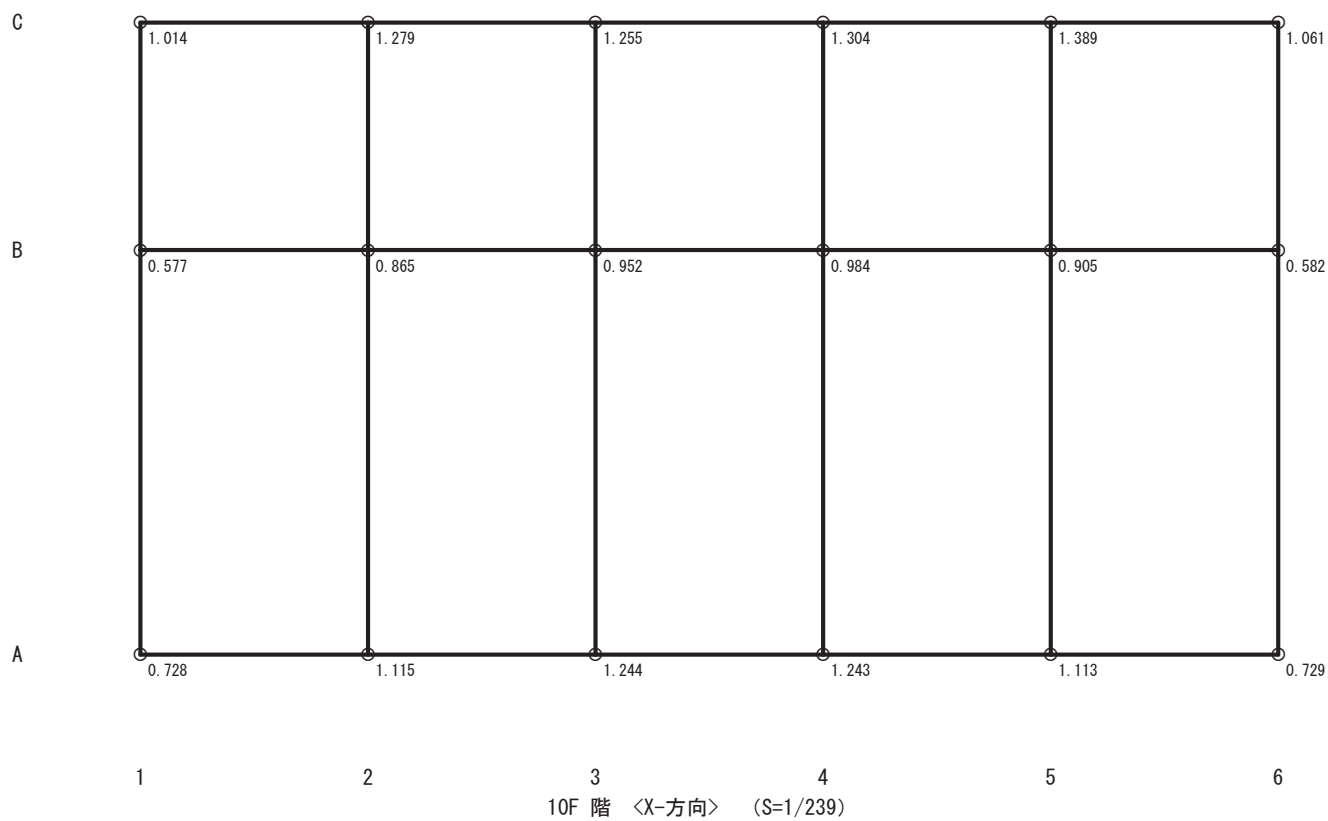
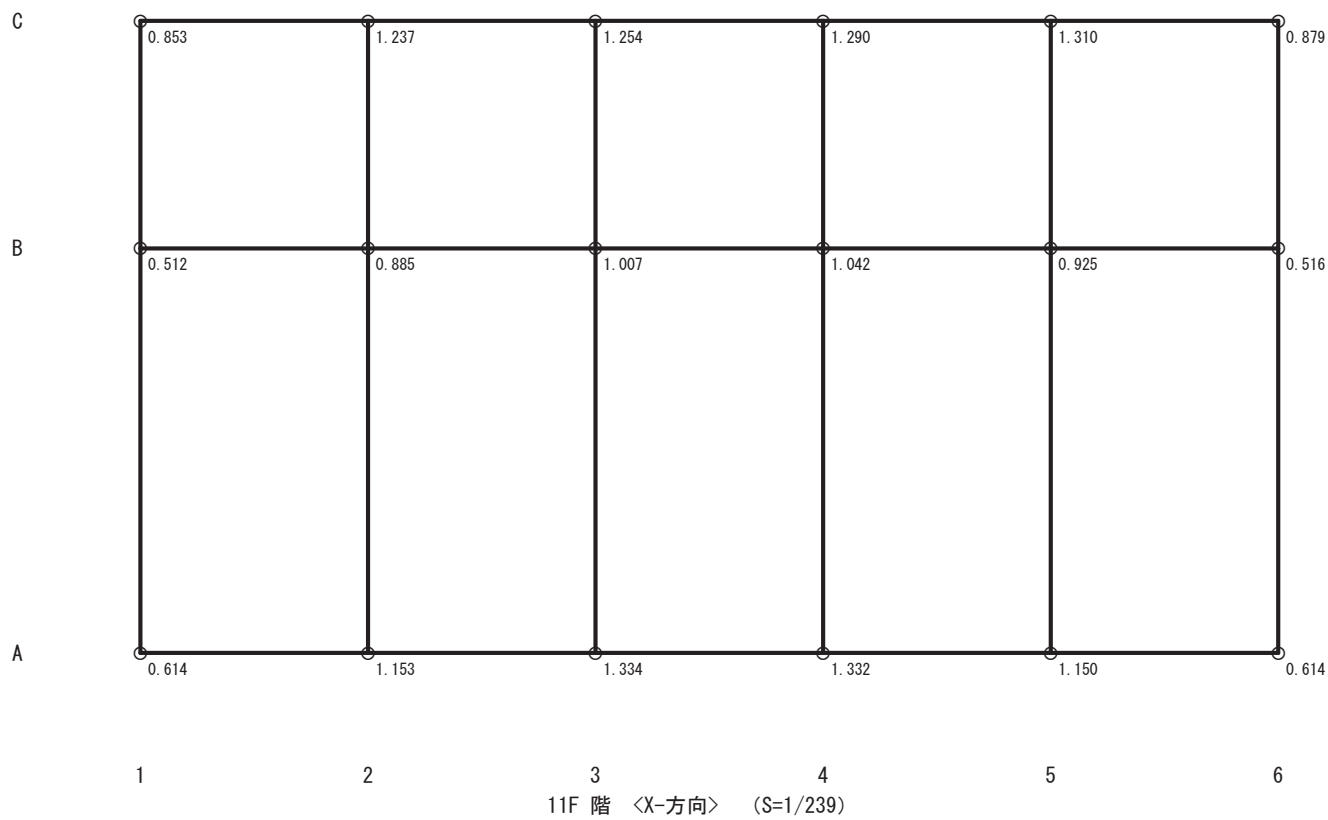


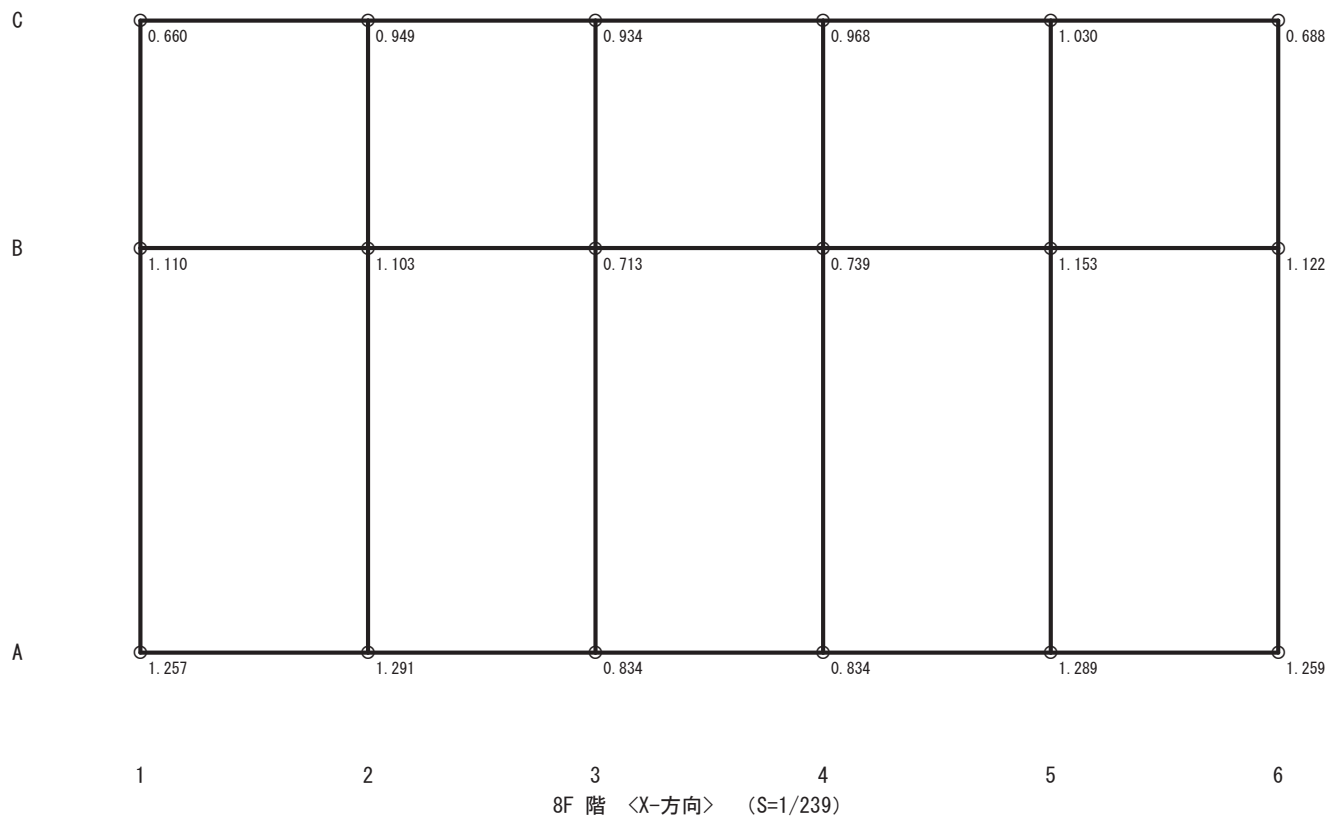
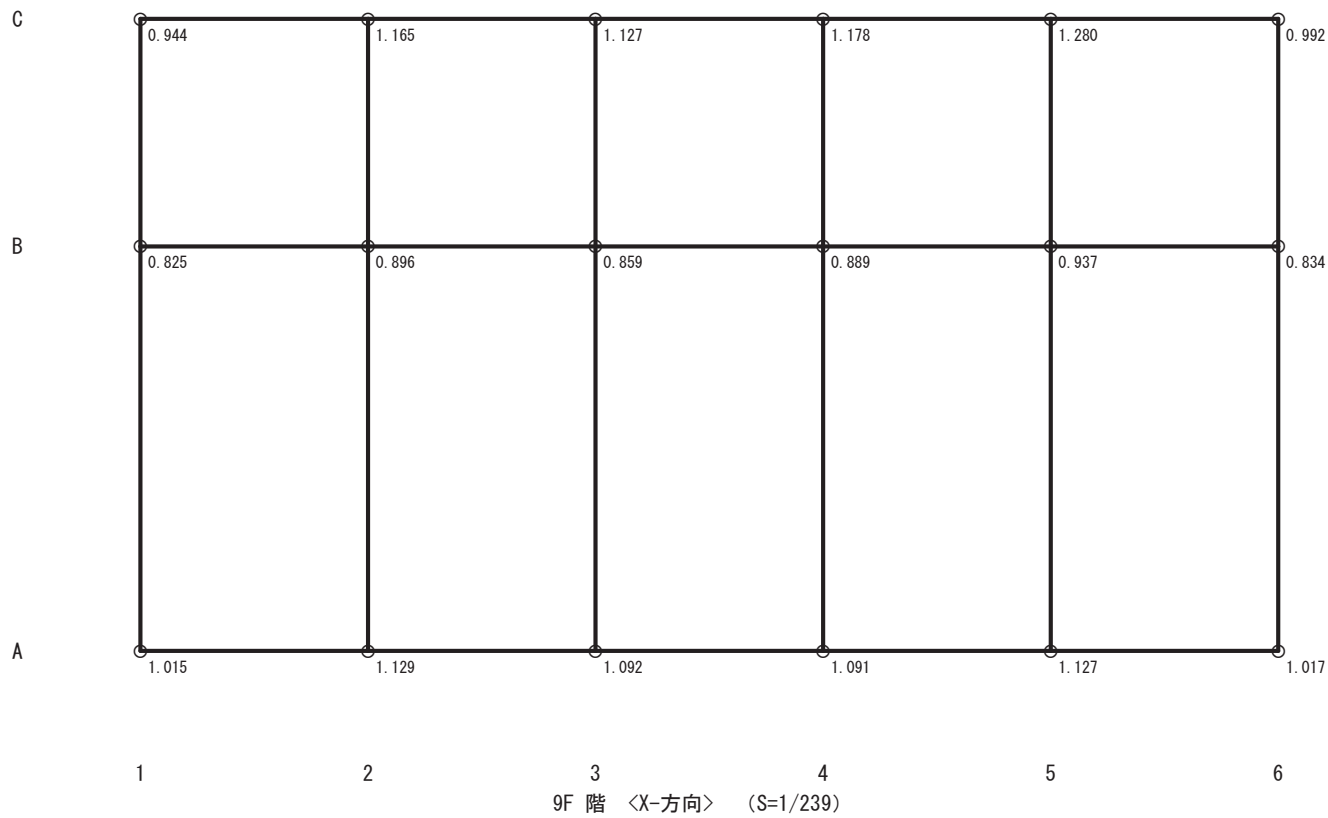


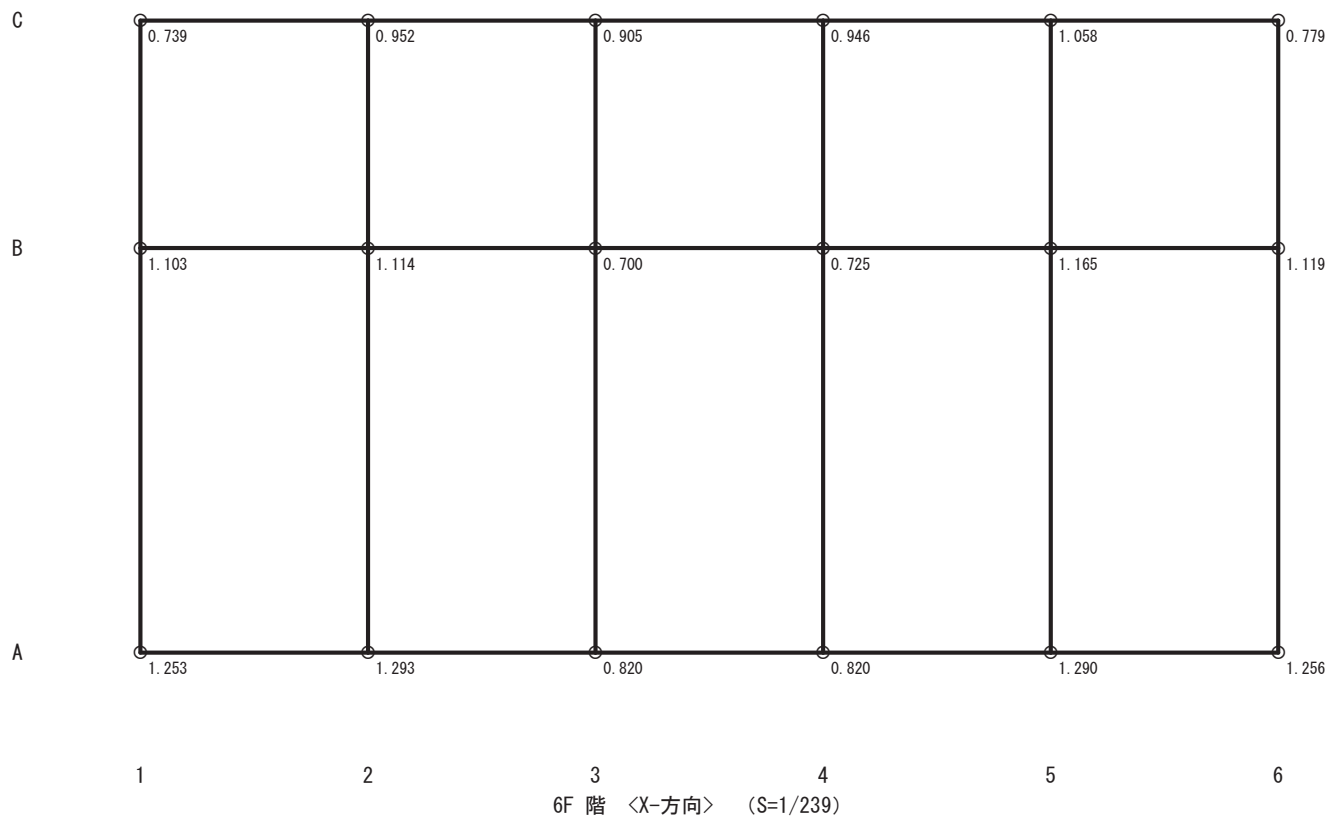
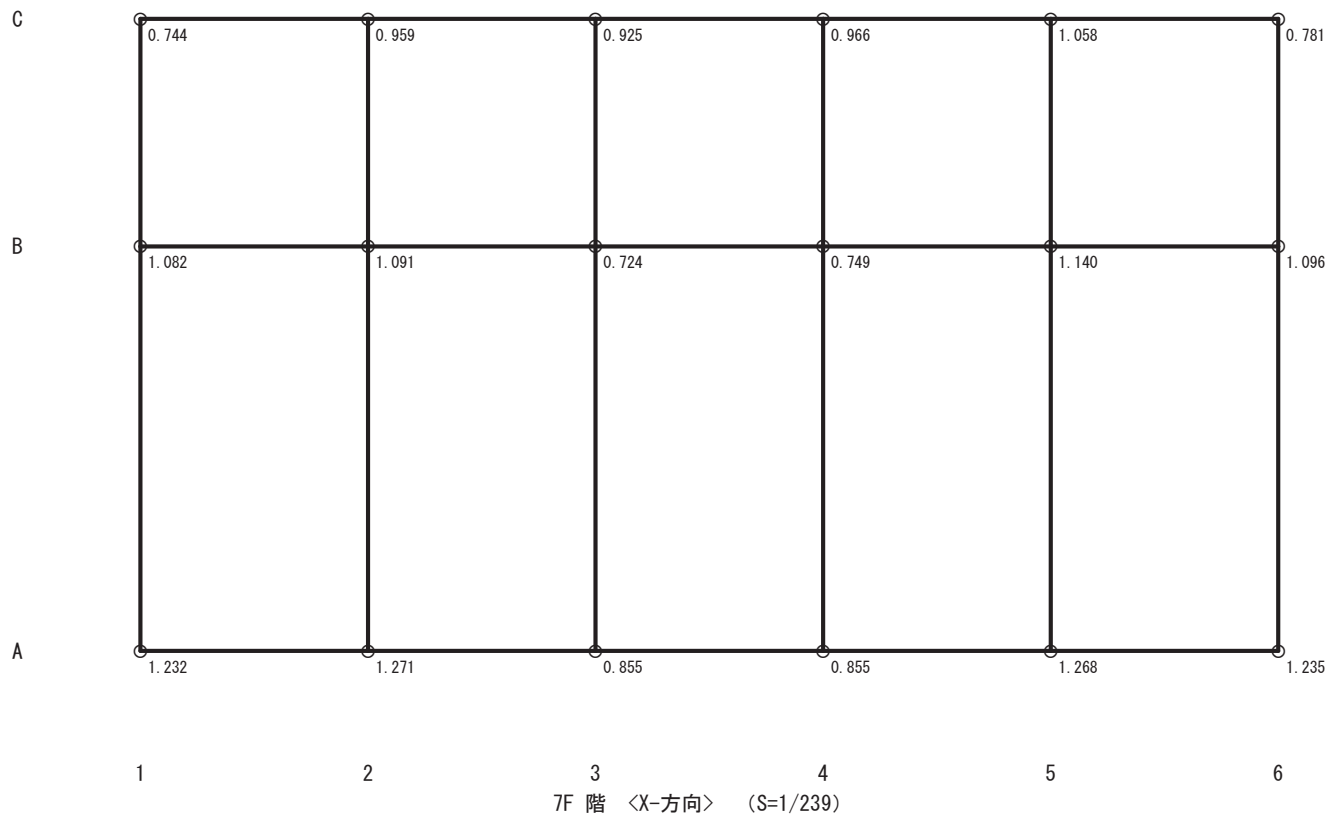


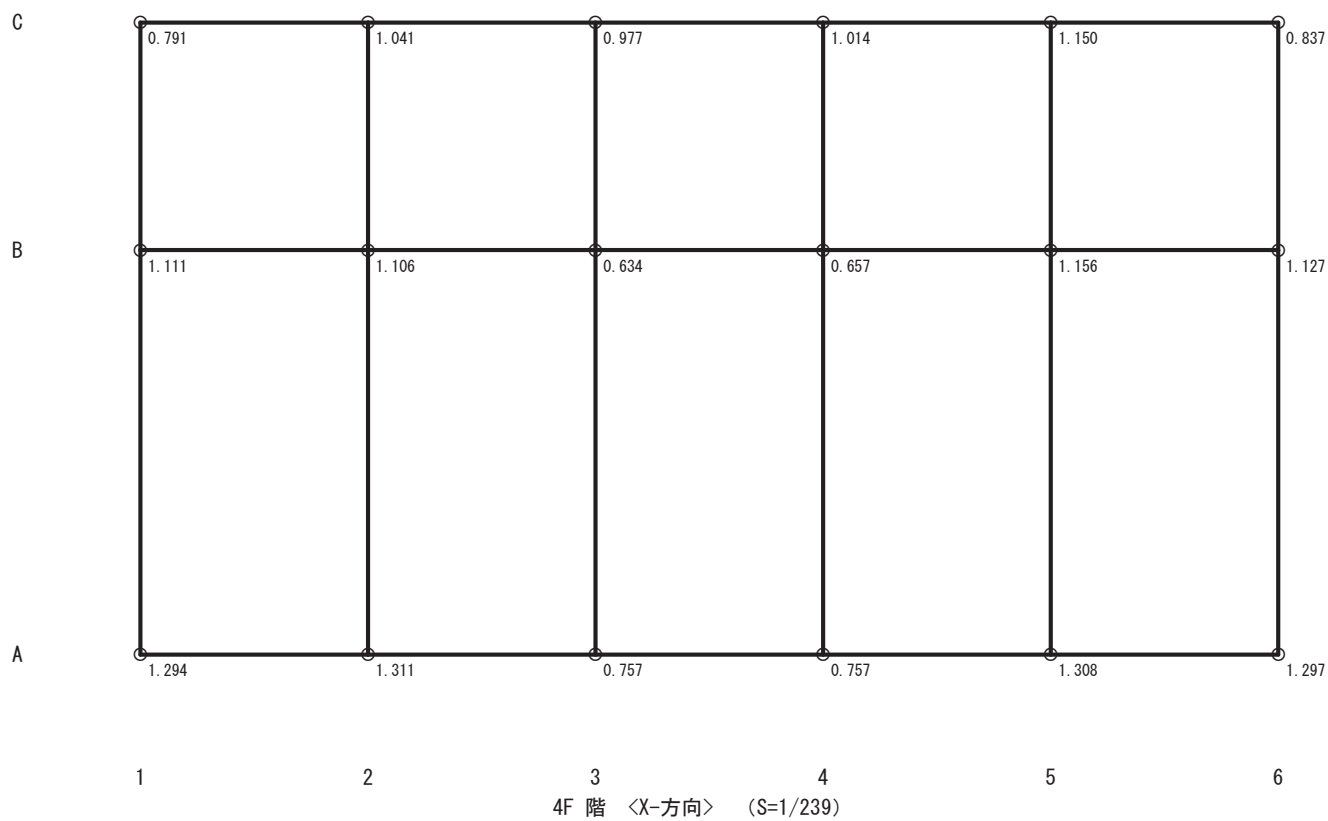
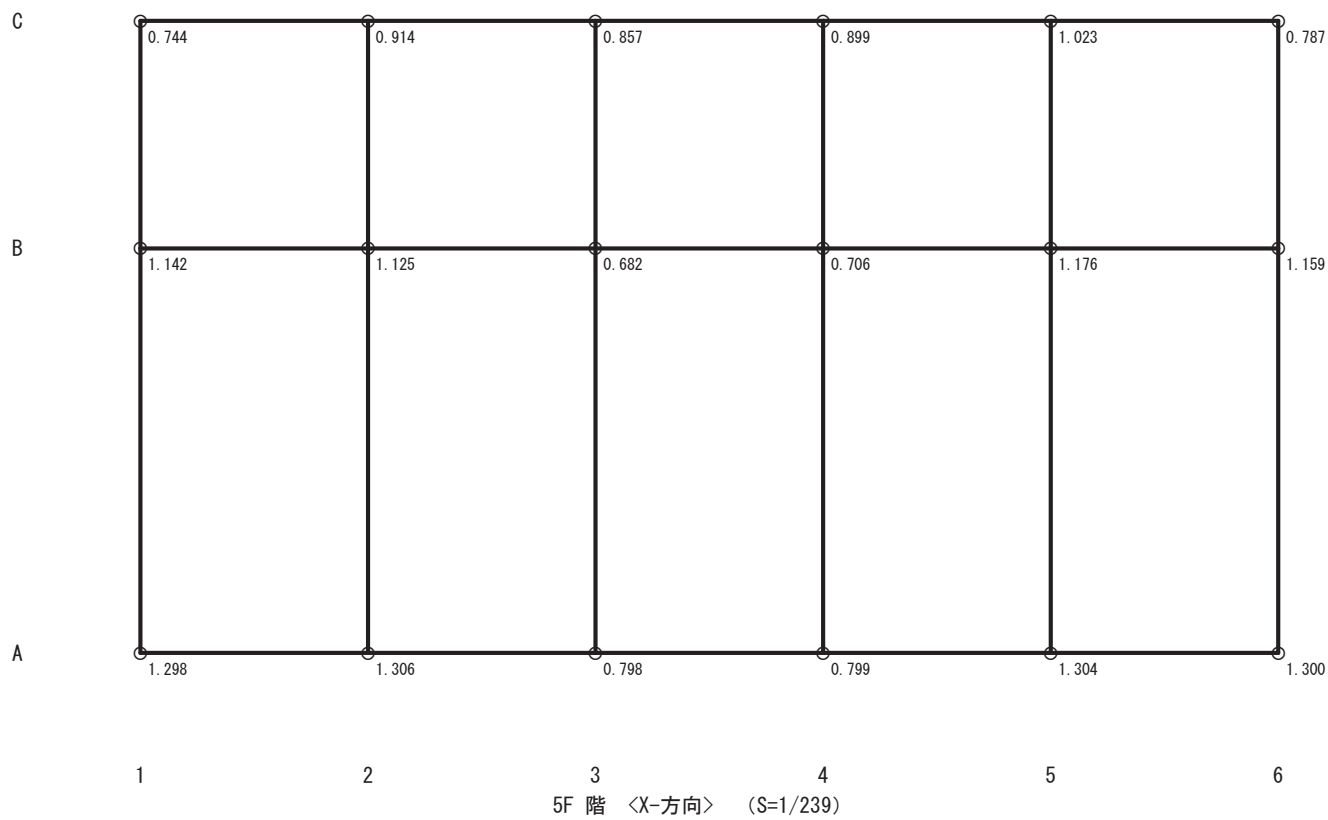


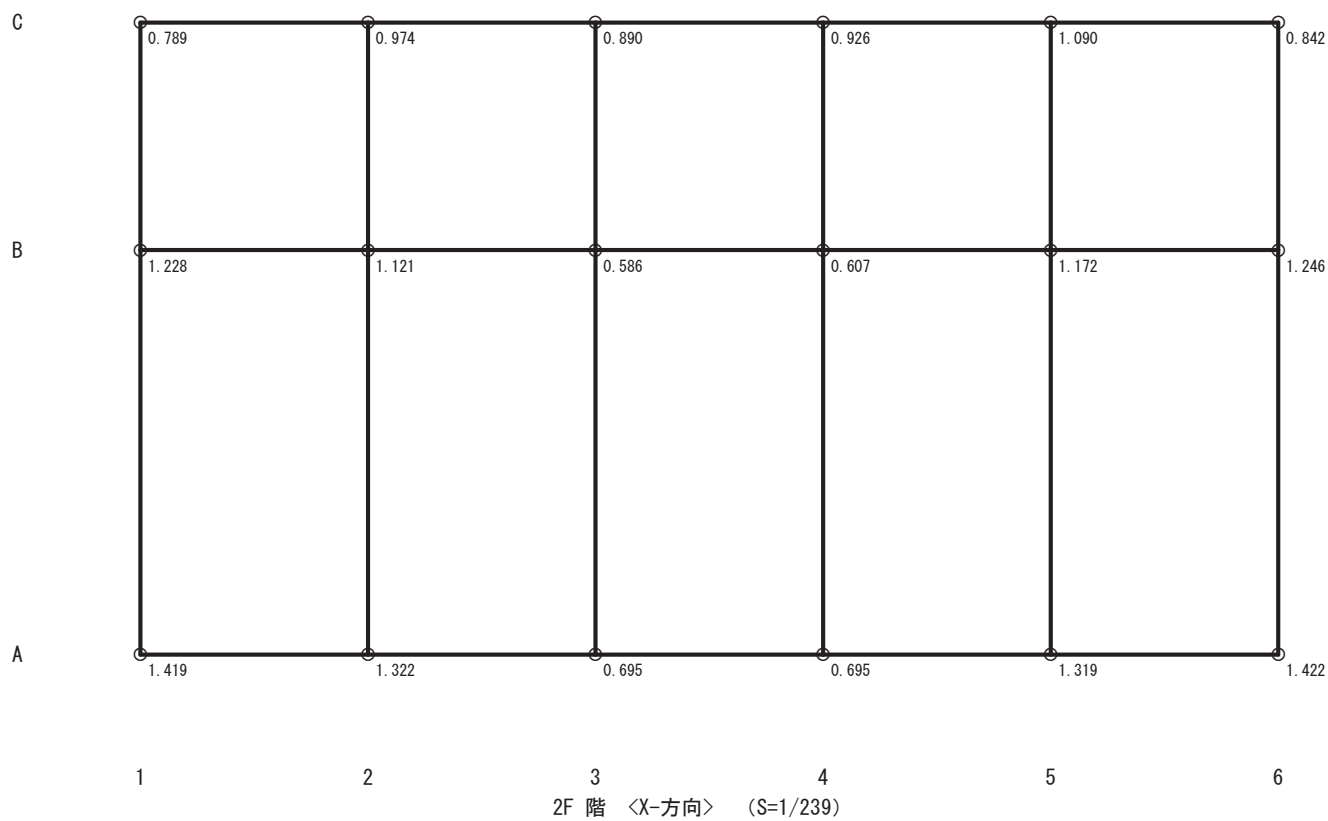
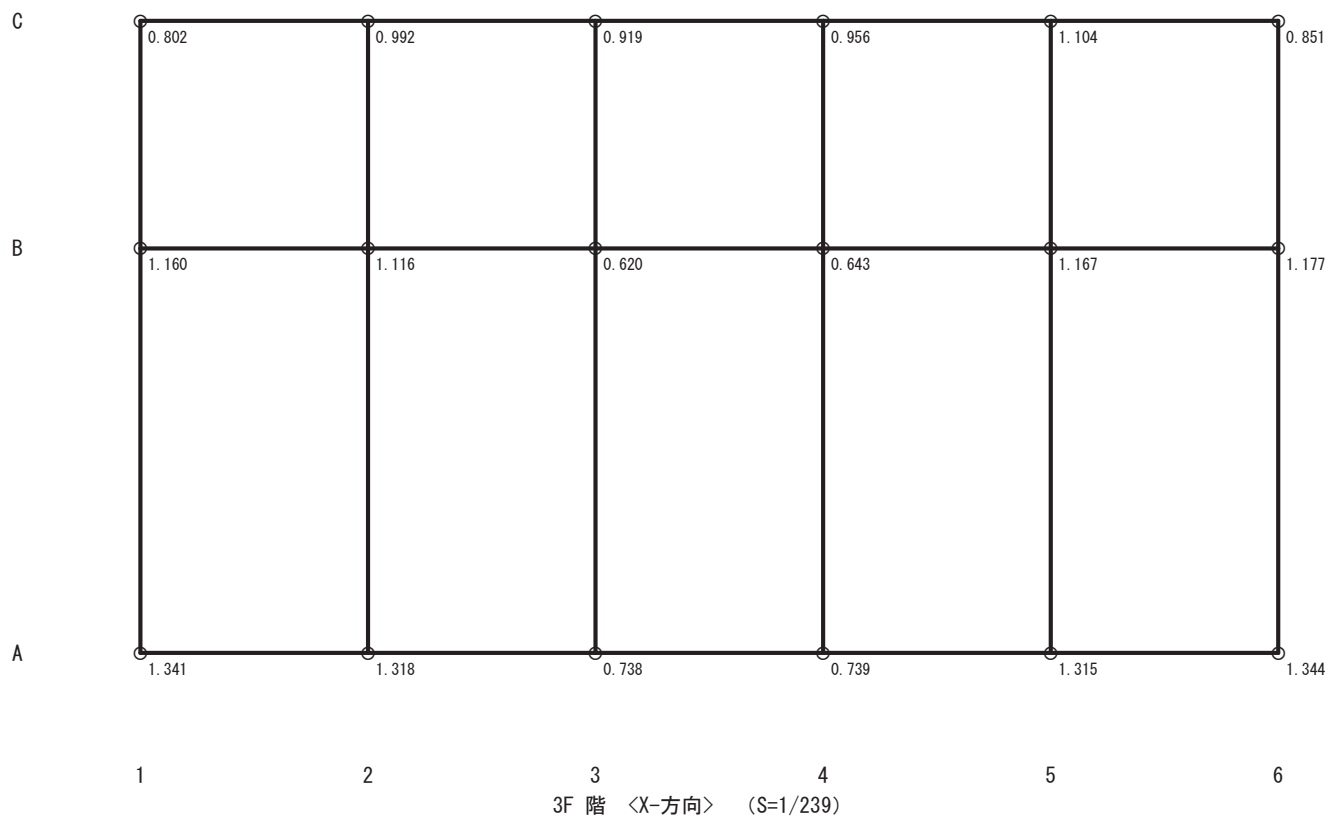


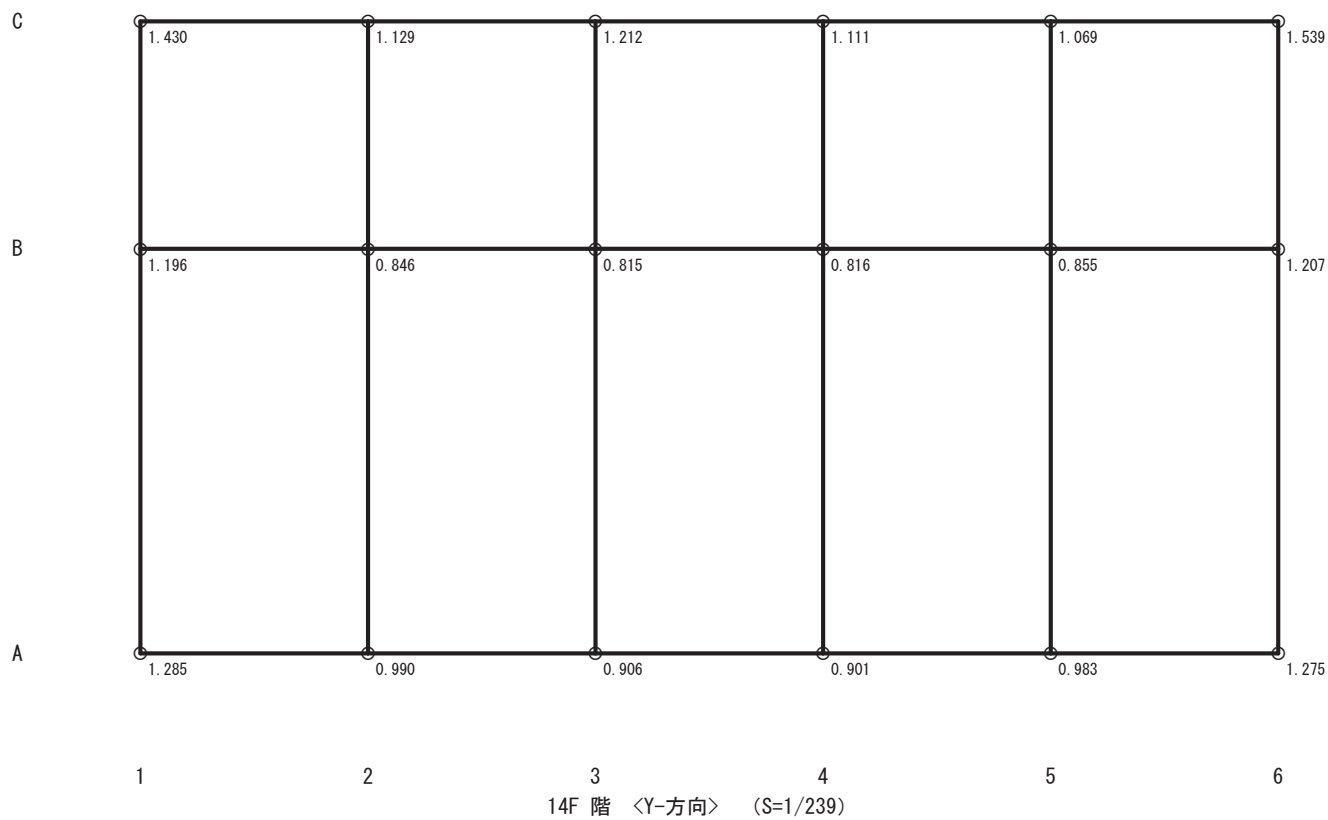
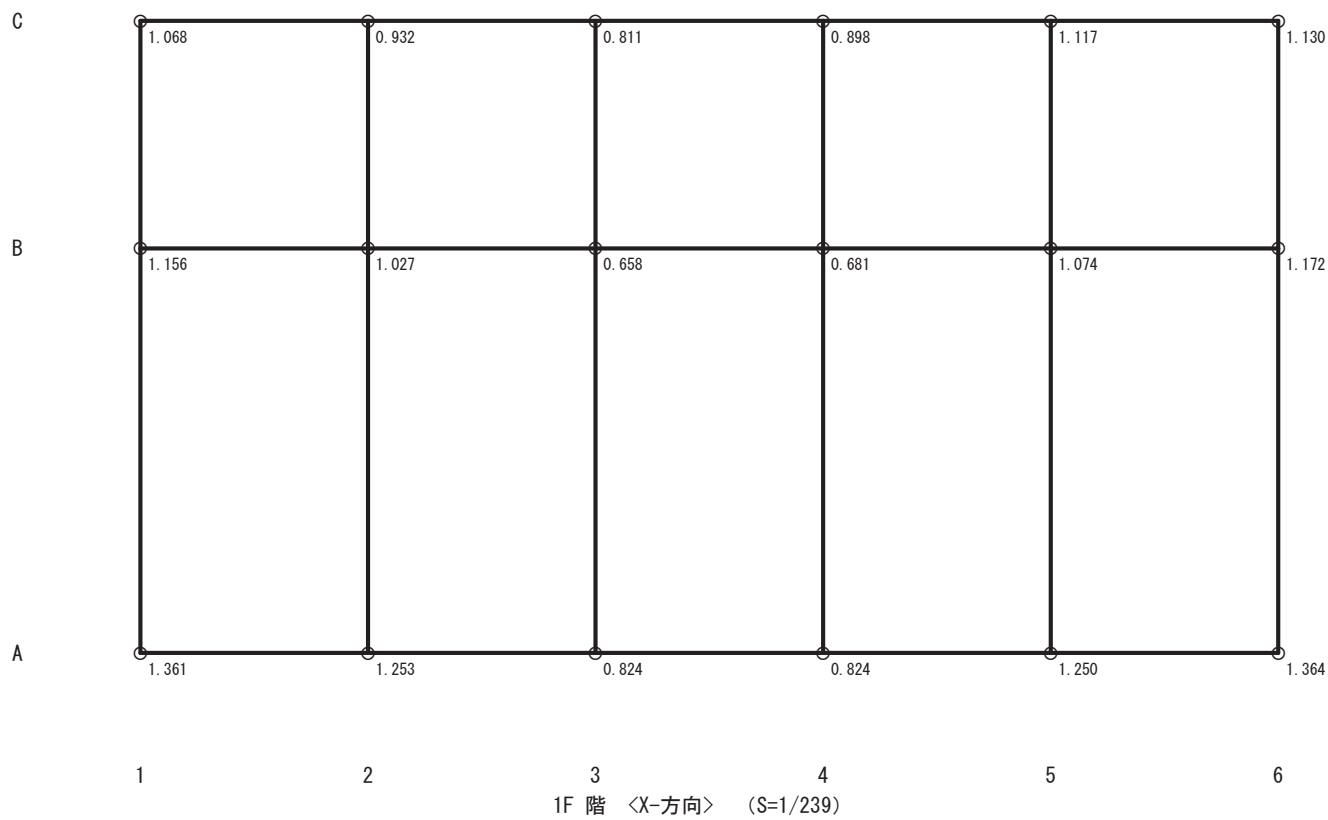


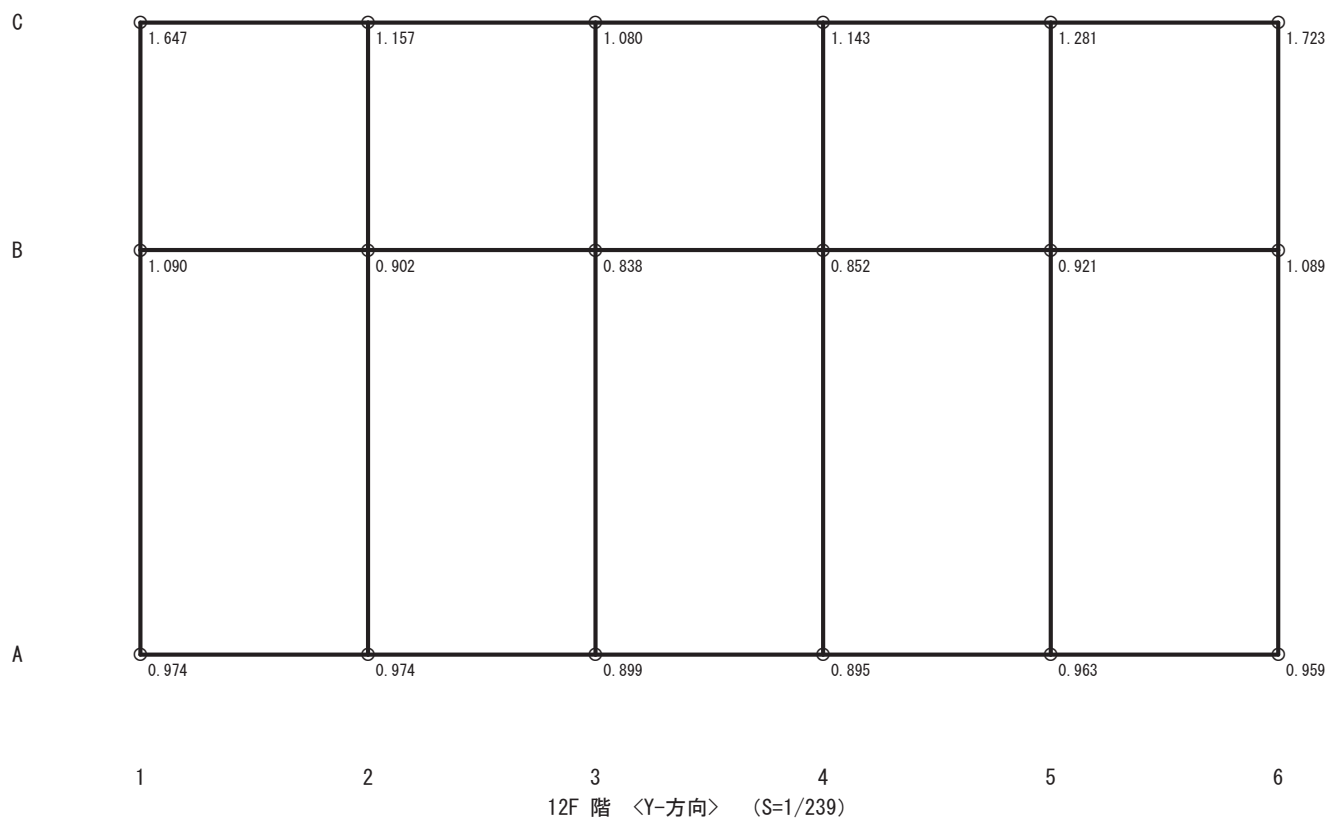
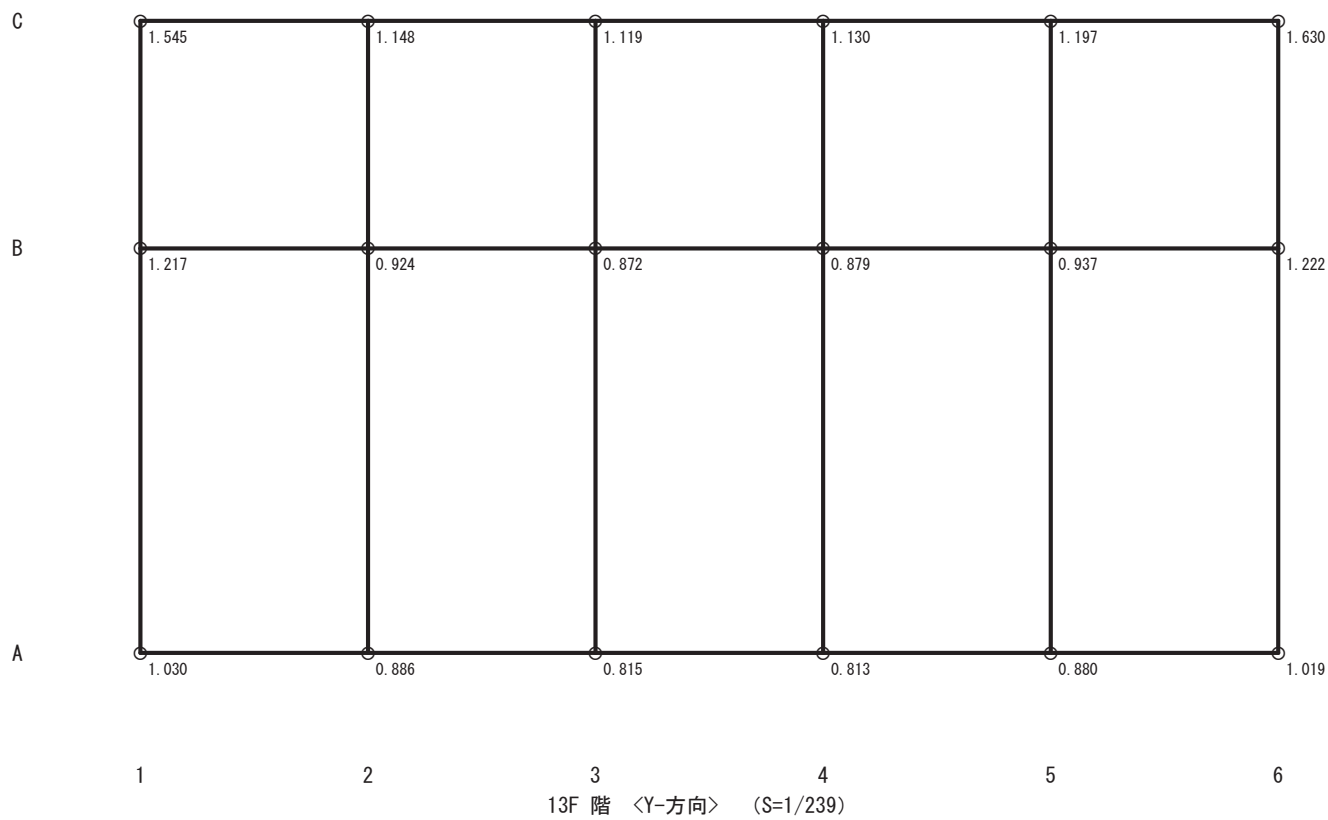


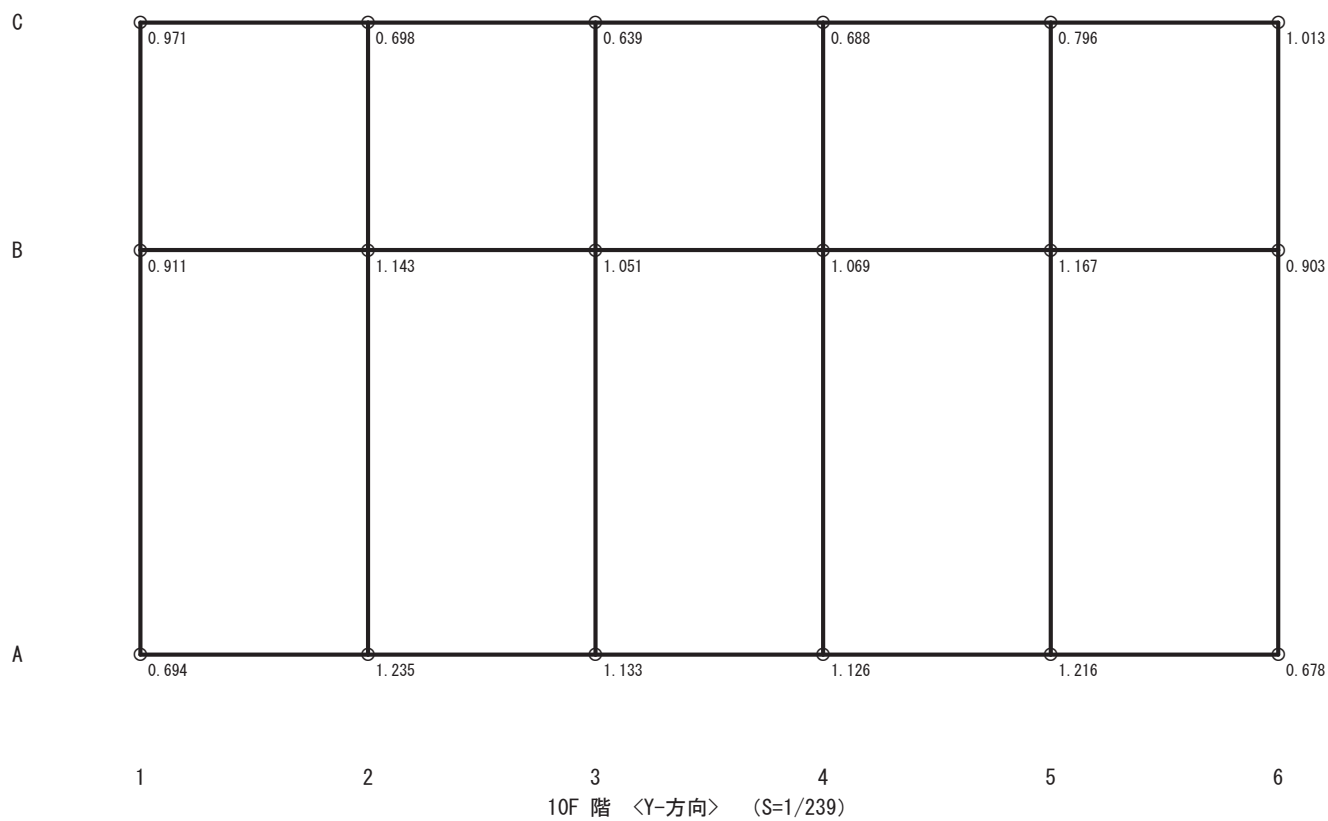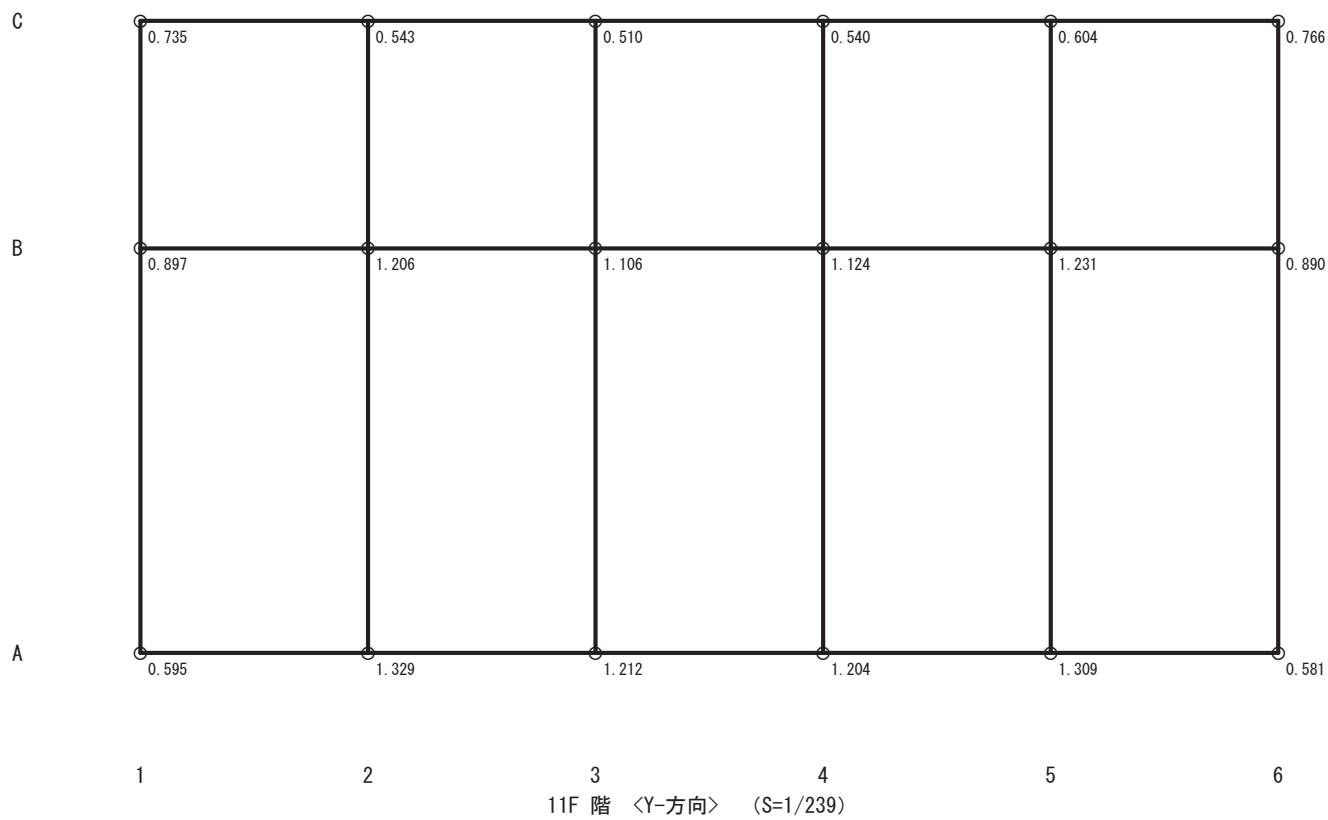


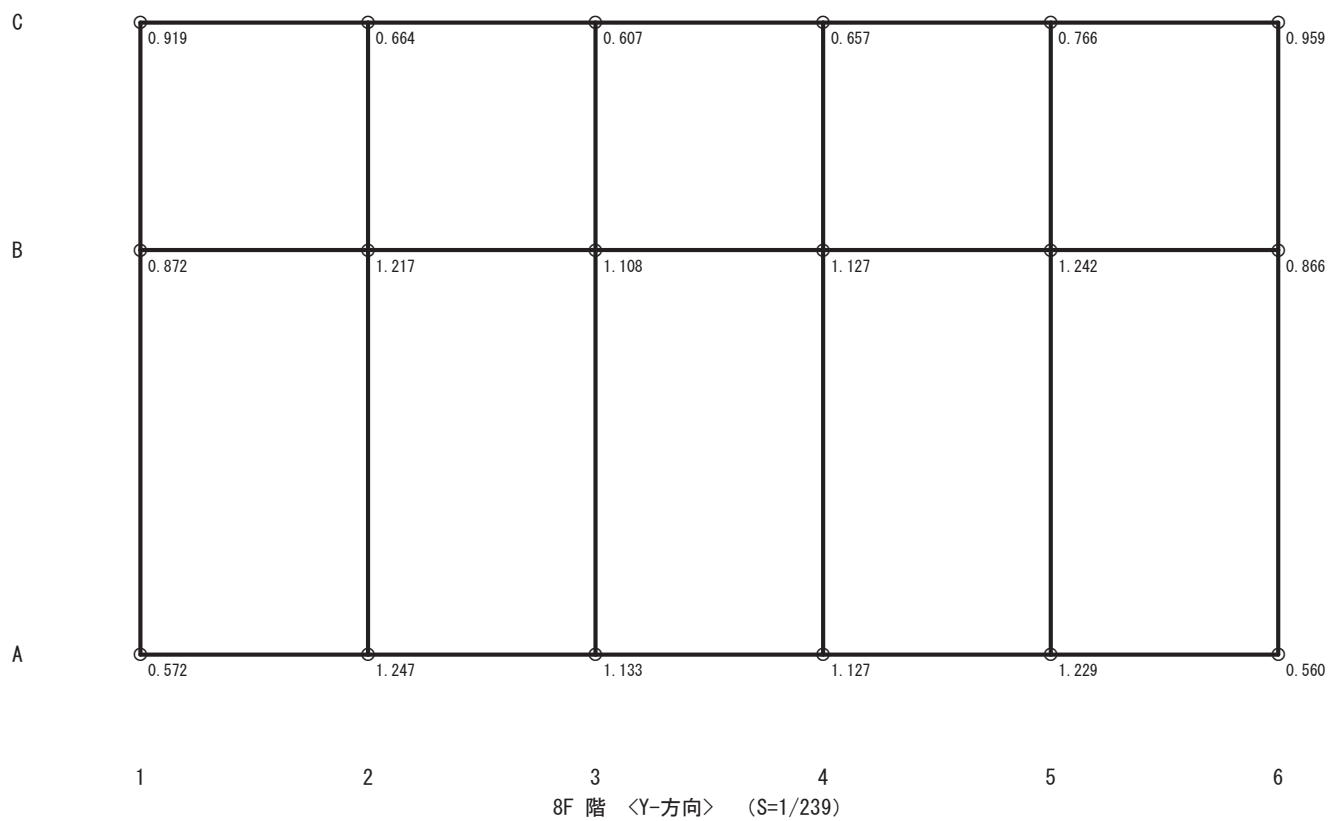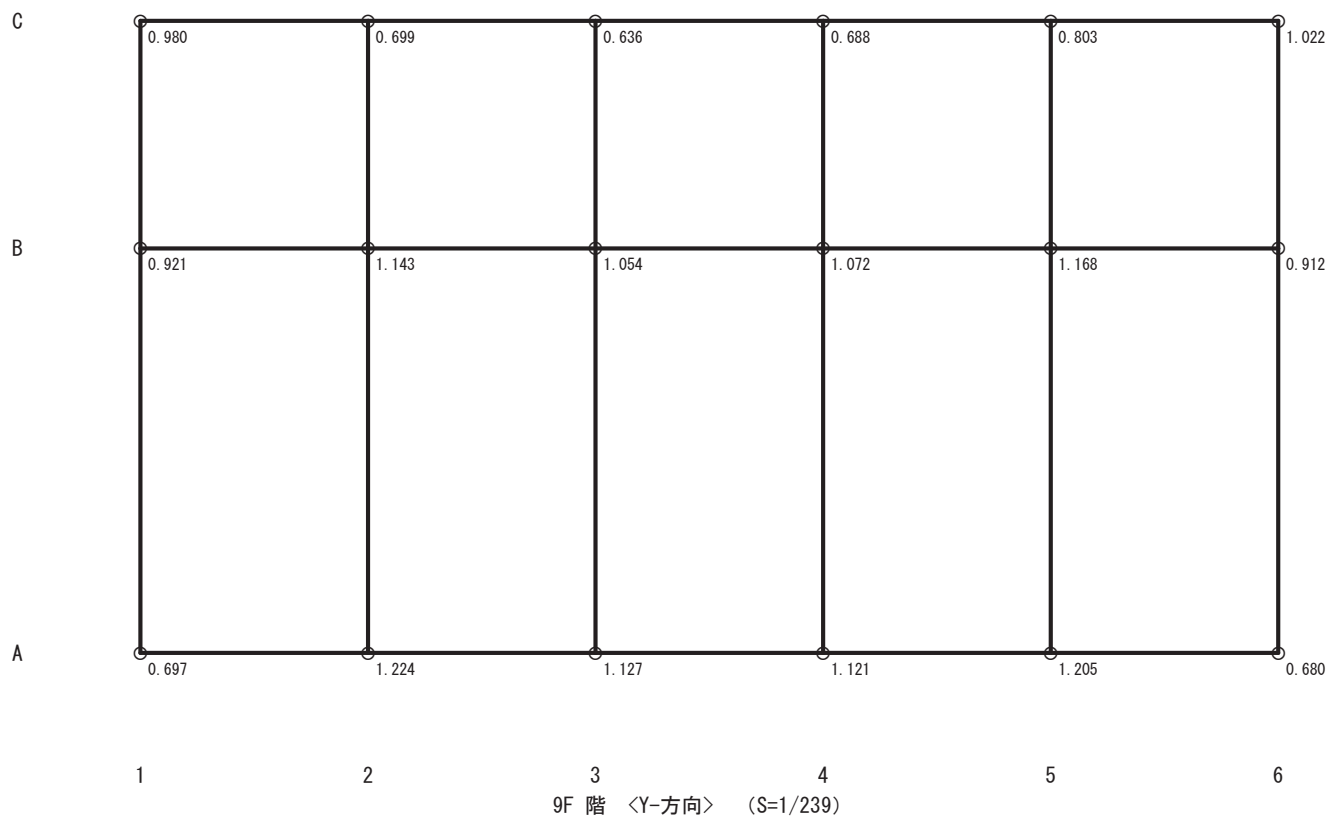

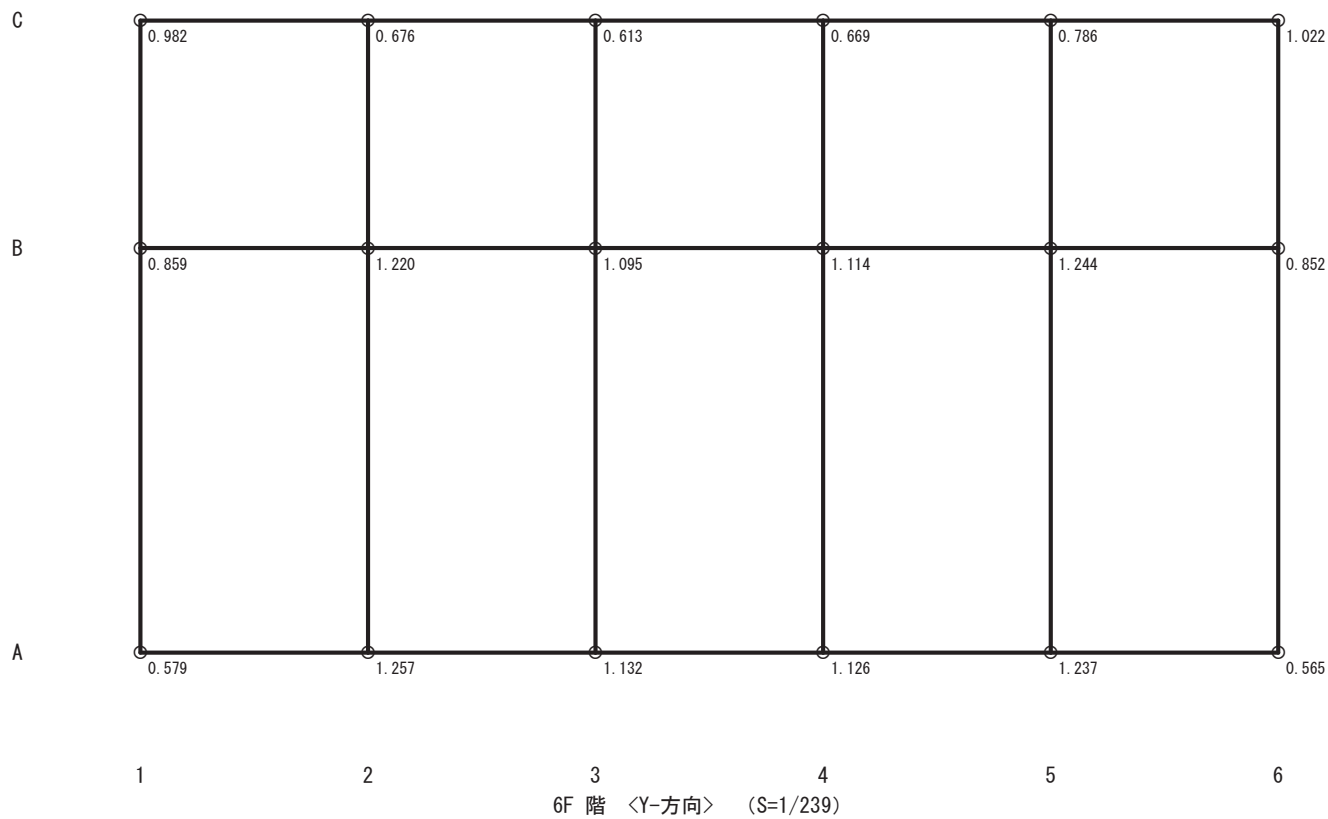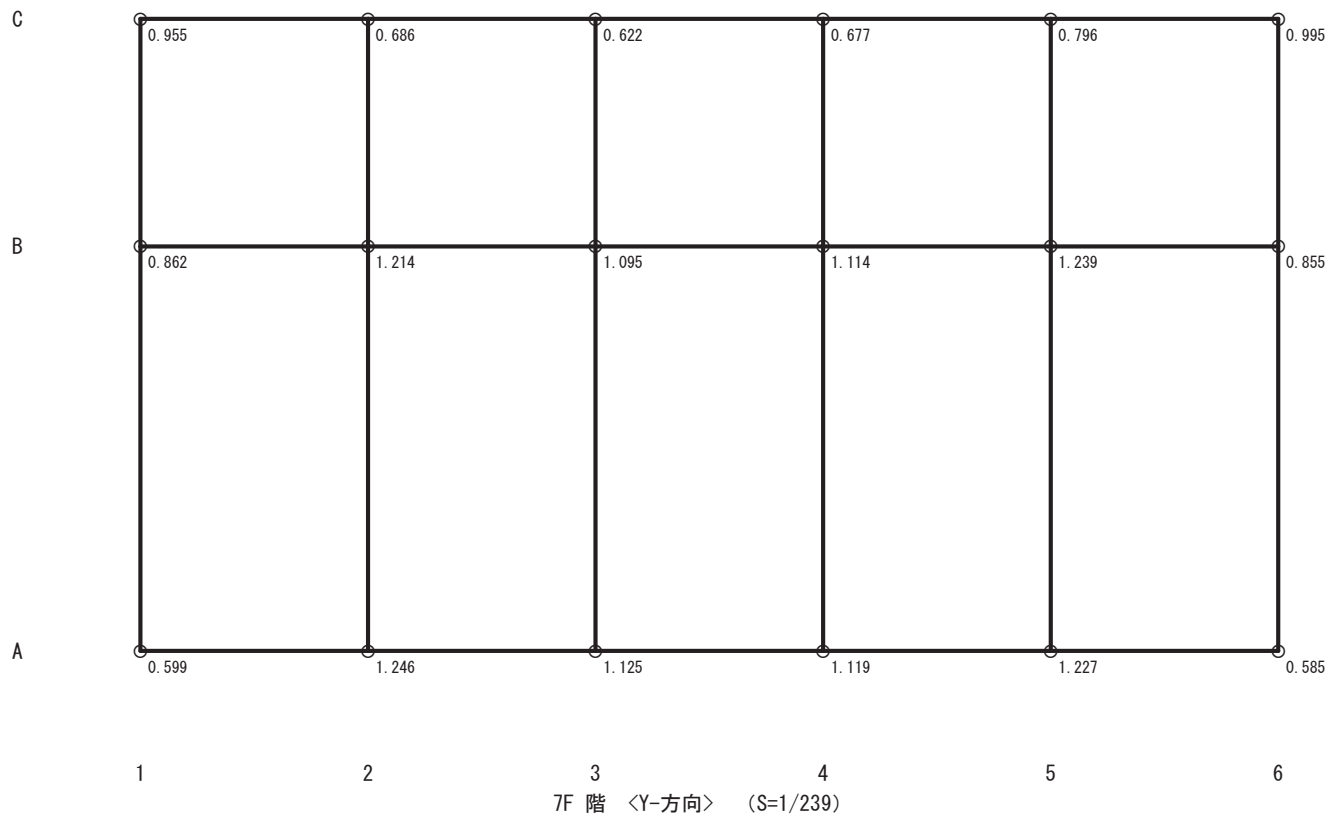

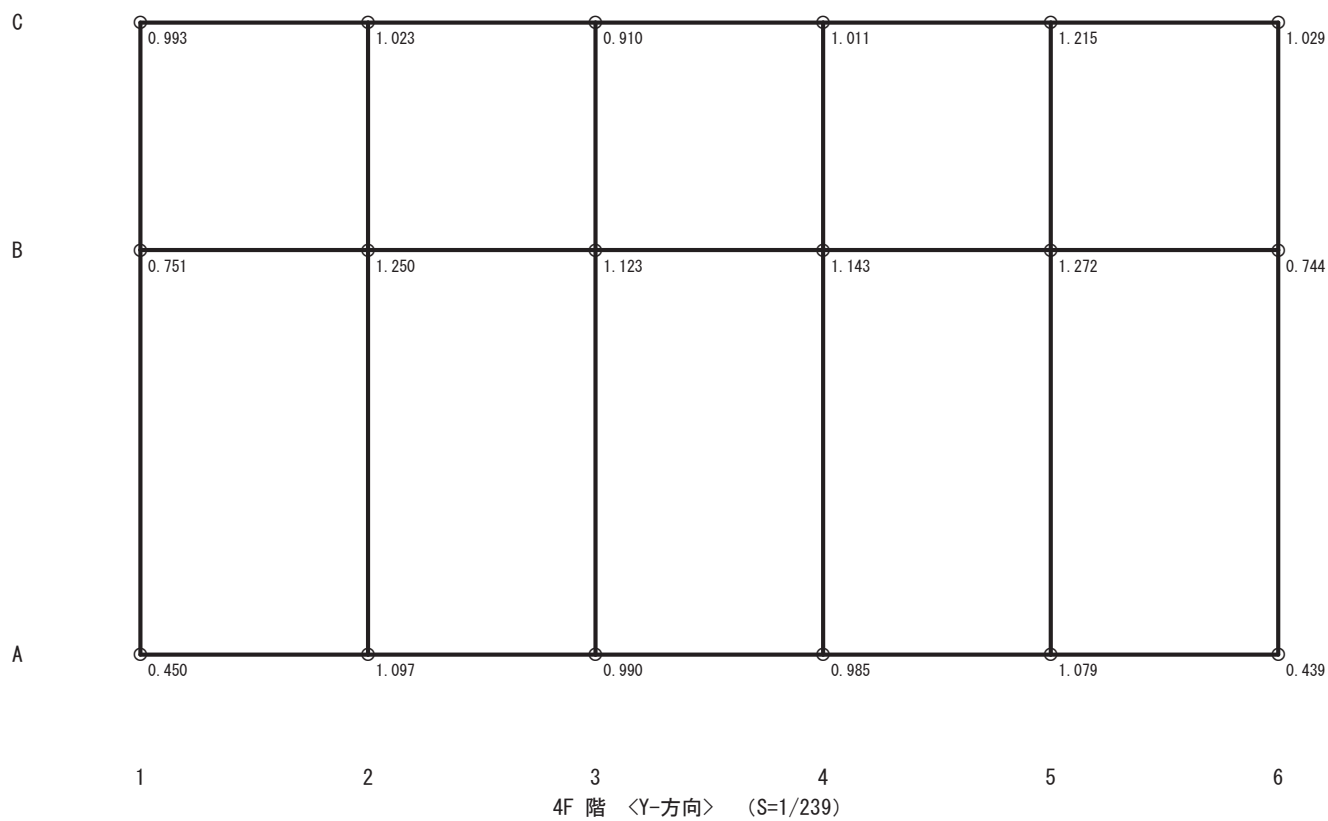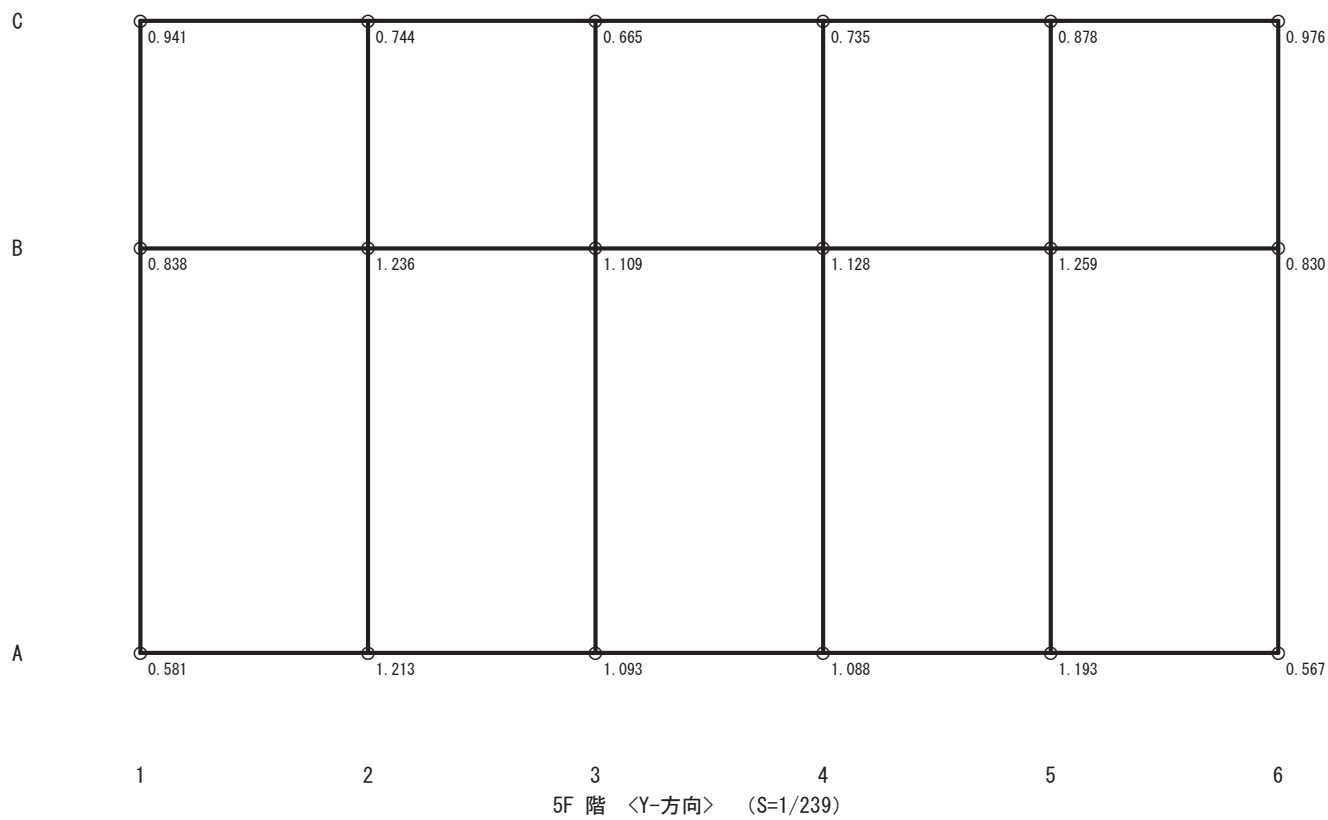


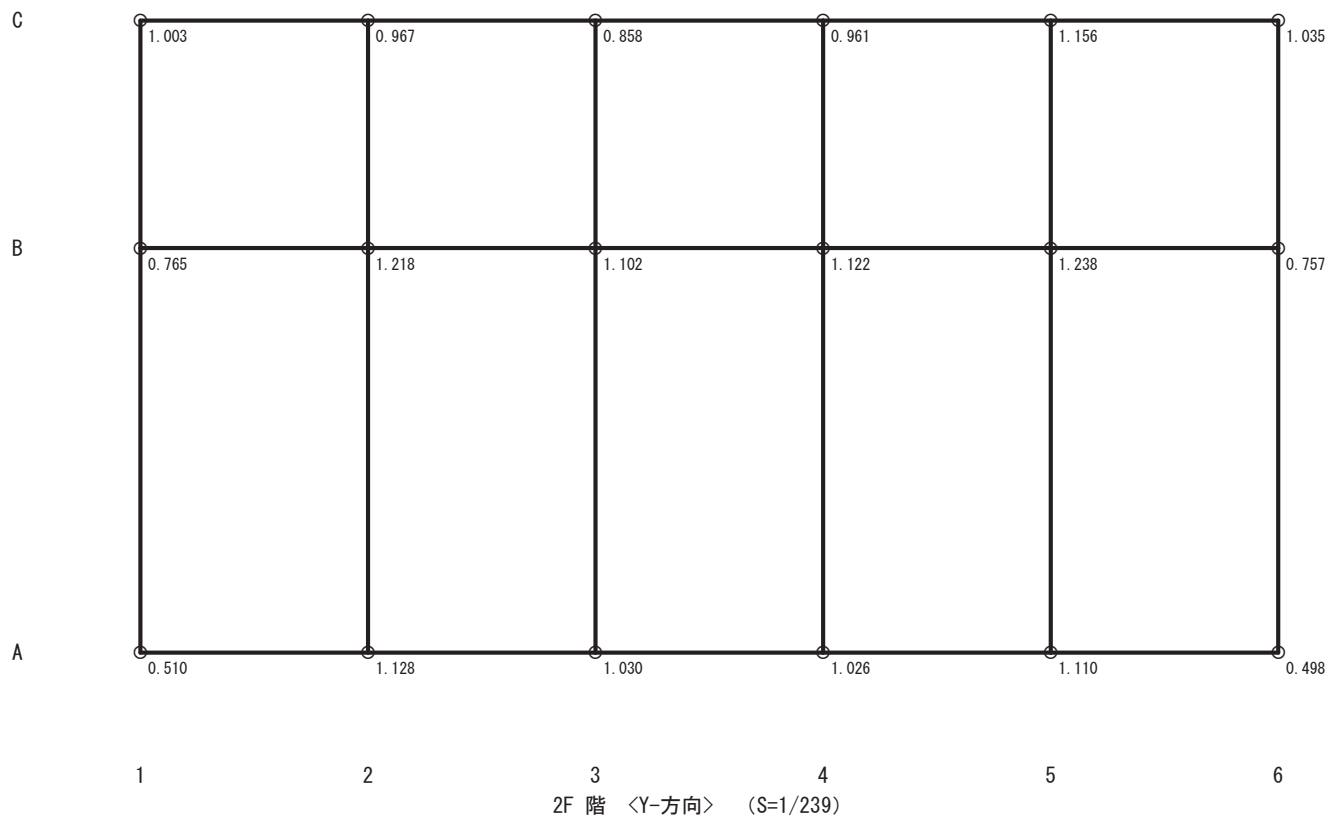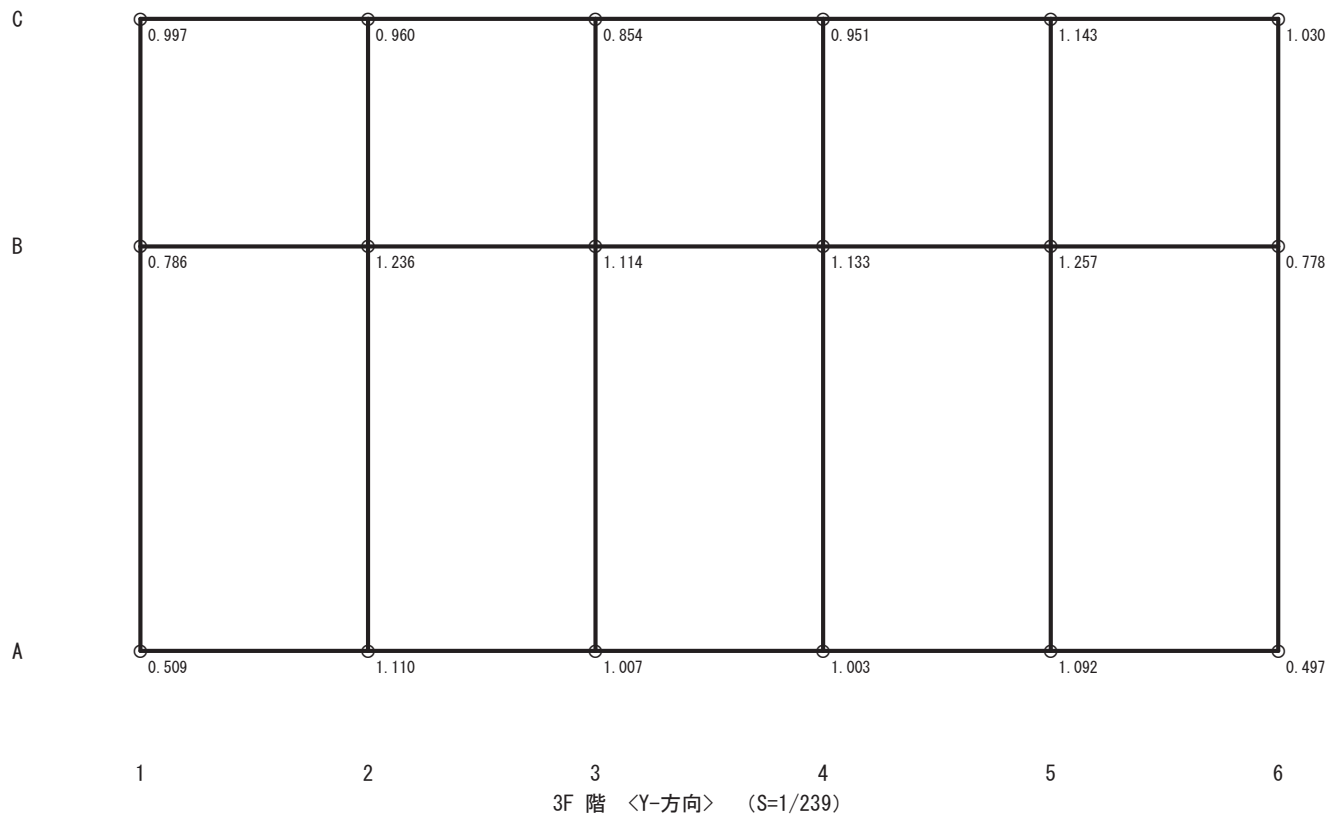


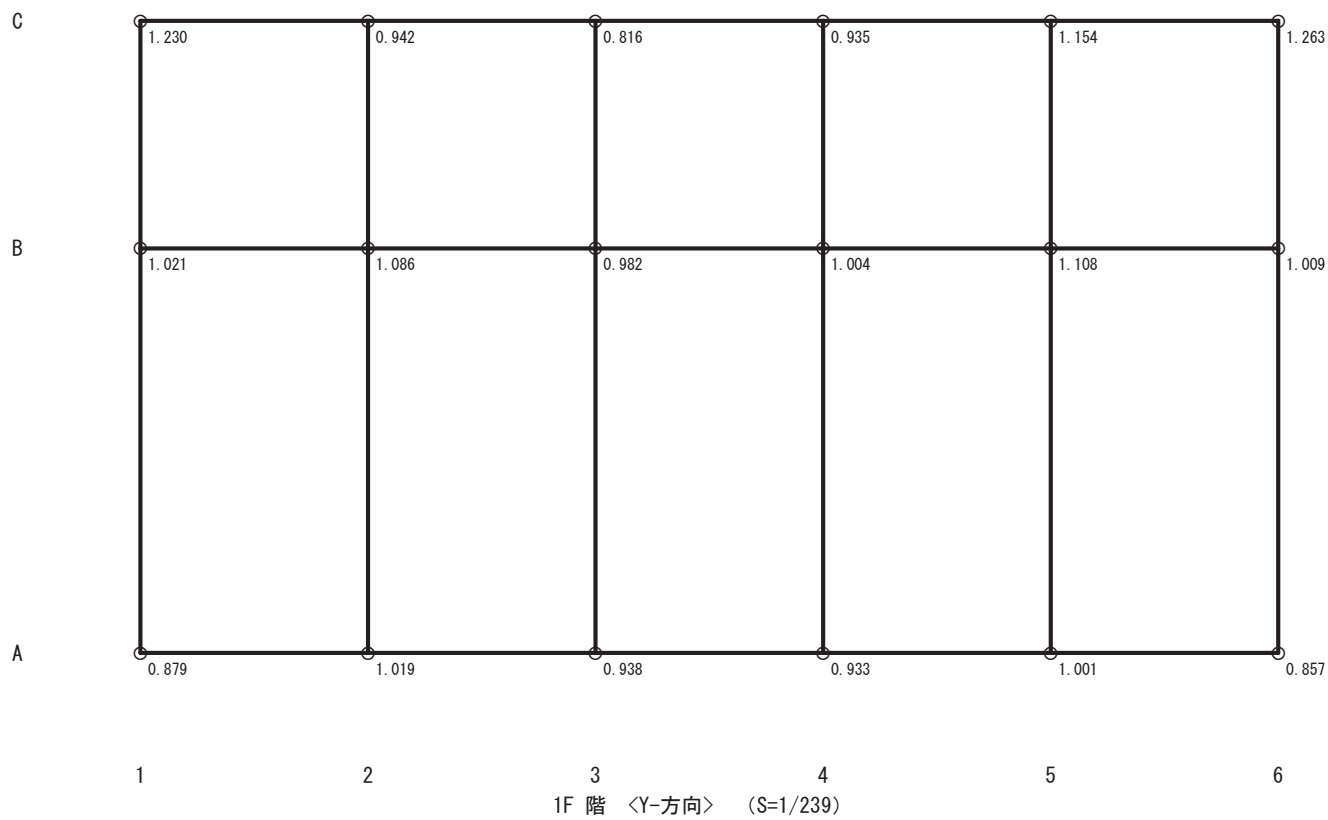


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

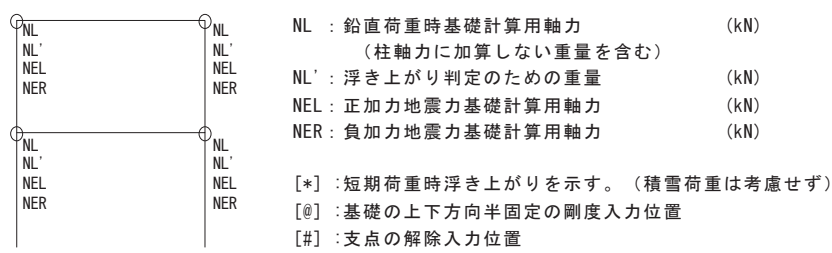

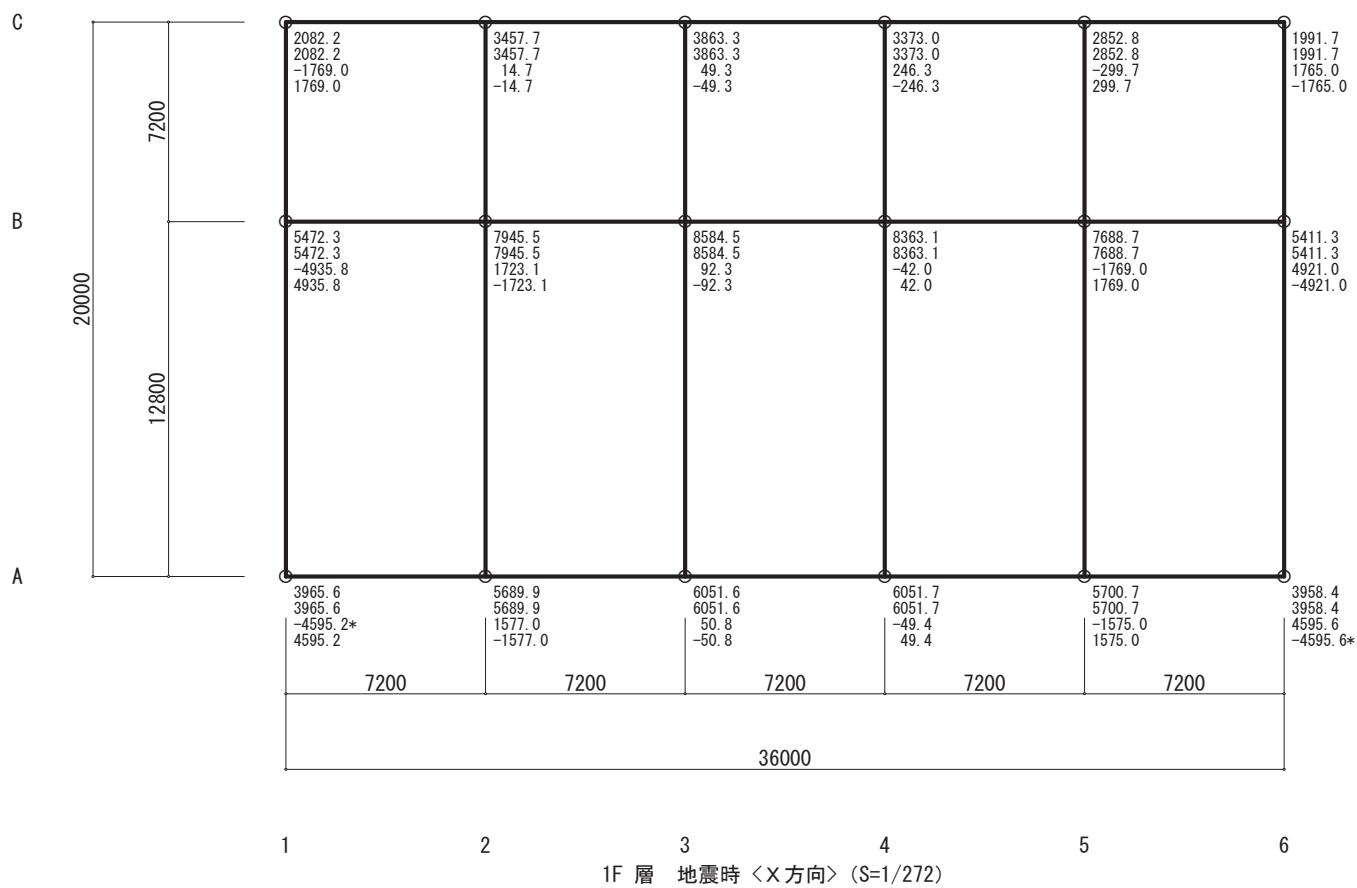

Σ = 92503.9

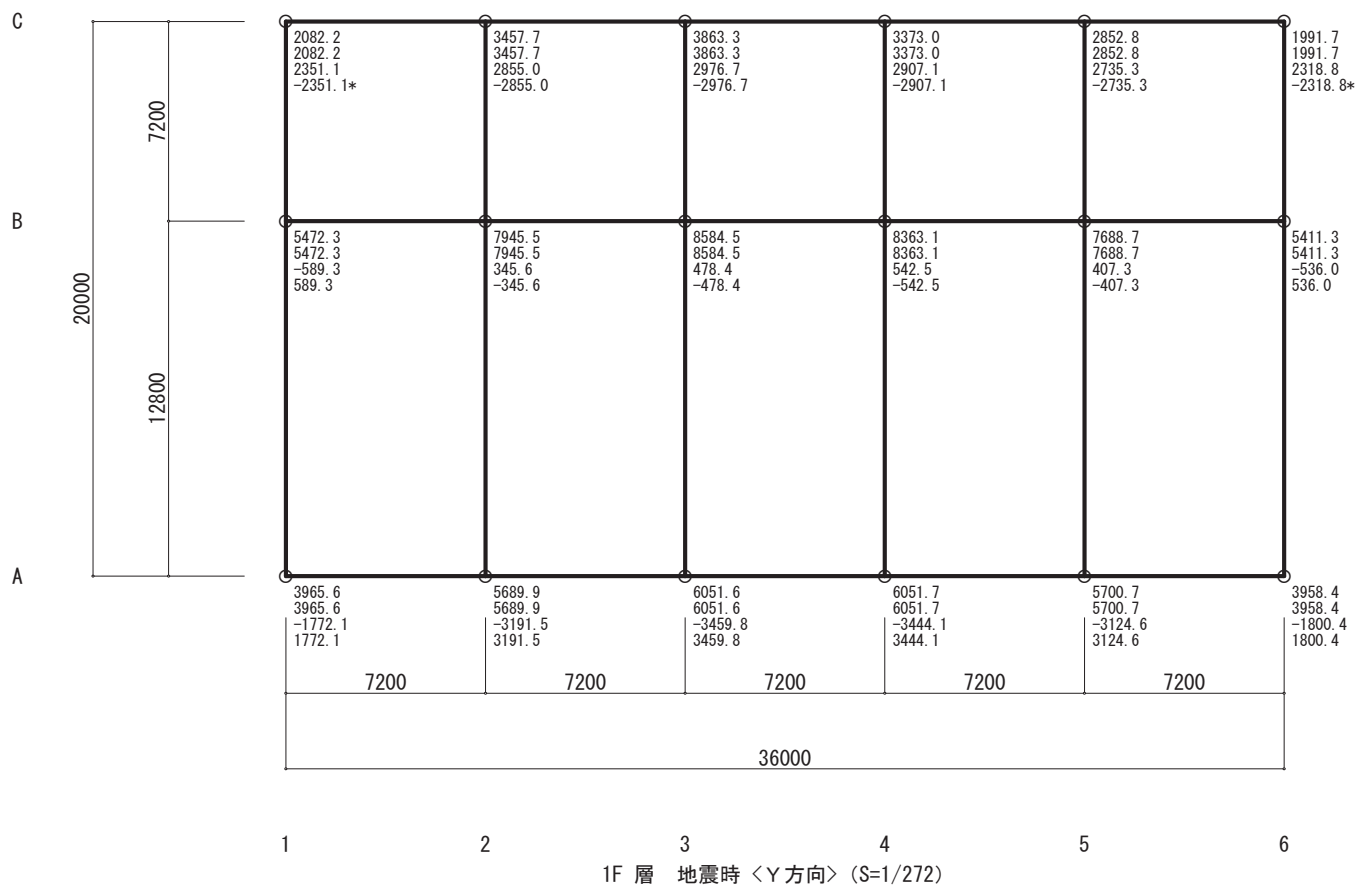

Σ = 92503.9

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 < X 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2082. 22	3457. 69	3863. 27	3372. 96	2852. 79	1991. 65
	NL'	2082. 22	3457. 69	3863. 27	3372. 96	2852. 79	1991. 65
	NEL	-1768. 96	14. 72	49. 30	246. 29	-299. 68	1765. 00
	NER	1768. 96	-14. 72	-49. 30	-246. 29	299. 68	-1765. 00
B	NL	5472. 31	7945. 54	8584. 48	8363. 09	7688. 75	5411. 26
	NL'	5472. 31	7945. 54	8584. 48	8363. 09	7688. 75	5411. 26
	NEL	-4935. 75	1723. 07	92. 27	-41. 97	-1769. 00	4920. 97
	NER	4935. 75	-1723. 07	-92. 27	41. 97	1769. 00	-4920. 97
A	NL	3965. 64	5689. 86	6051. 58	6051. 69	5700. 68	3958. 40
	NL'	3965. 64	5689. 86	6051. 58	6051. 69	5700. 68	3958. 40
	NEL	-4595. 19*	1576. 96	50. 79	-49. 38	-1574. 98	4595. 56
	NER	4595. 19	-1576. 96	-50. 79	49. 38	1574. 98	-4595. 56*

地震時 < Y 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2082. 22	3457. 69	3863. 27	3372. 96	2852. 79	1991. 65
	NL'	2082. 22	3457. 69	3863. 27	3372. 96	2852. 79	1991. 65
	NEL	2351. 12	2854. 97	2976. 66	2907. 05	2735. 34	2318. 83
	NER	-2351. 12*	-2854. 97	-2976. 66	-2907. 05	-2735. 34	-2318. 83*
B	NL	5472. 31	7945. 54	8584. 48	8363. 09	7688. 75	5411. 26
	NL'	5472. 31	7945. 54	8584. 48	8363. 09	7688. 75	5411. 26
	NEL	-589. 31	345. 64	478. 42	542. 48	407. 28	-536. 01
	NER	589. 31	-345. 64	-478. 42	-542. 48	-407. 28	536. 01
A	NL	3965. 64	5689. 86	6051. 58	6051. 69	5700. 68	3958. 40
	NL'	3965. 64	5689. 86	6051. 58	6051. 69	5700. 68	3958. 40
	NEL	-1772. 06	-3191. 50	-3459. 78	-3444. 08	-3124. 65	-1800. 40
	NER	1772. 06	3191. 50	3459. 78	3444. 08	3124. 65	1800. 40

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
h : 層間変形角の階高 (cm)
d/h : 層間変形角
rs : h/d
rs/ave. : rsの相加平均
Rs : 剛性率
* : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0. 9840	400. 0	1/ 406	314	1. 296	1. 000
13F	1. 4032	400. 0	1/ 285		0. 909	1. 000
12F	1. 6167	400. 0	1/ 247		0. 789	1. 000
11F	1. 3747	400. 0	1/ 291		0. 927	1. 000
10F	1. 5128	400. 0	1/ 264		0. 843	1. 000
9F	1. 5091	400. 0	1/ 265		0. 845	1. 000
8F	1. 2595	400. 0	1/ 318		1. 012	1. 000
7F	1. 3012	400. 0	1/ 307		0. 980	1. 000
6F	1. 3425	400. 0	1/ 298		0. 950	1. 000
5F	1. 3667	400. 0	1/ 293		0. 933	1. 000
4F	1. 3094	400. 0	1/ 305		0. 974	1. 000

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
3F	1.3016	400.0	1/ 307		0.979	1.000
2F	1.2377	400.0	1/ 323		1.030	1.000
1F	0.8308	400.0	1/ 481		1.535	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	1.0551	400.0	1/ 379	282	1.343	1.000
13F	1.4521	400.0	1/ 275		0.976	1.000
12F	1.6428	400.0	1/ 243		0.863	1.000
11F	1.3183	400.0	1/ 303		1.075	1.000
10F	1.4406	400.0	1/ 278		0.984	1.000
9F	1.5613	400.0	1/ 256		0.908	1.000
8F	1.5227	400.0	1/ 263		0.931	1.000
7F	1.5953	400.0	1/ 251		0.888	1.000
6F	1.6484	400.0	1/ 243		0.860	1.000
5F	1.6446	400.0	1/ 243		0.862	1.000
4F	1.5457	400.0	1/ 259		0.917	1.000
3F	1.5339	400.0	1/ 261		0.924	1.000
2F	1.4512	400.0	1/ 276		0.977	1.000
1F	0.9492	400.0	1/ 421		1.493	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	1000.6	1065.5	64.8	1406.5	0.046	1.000
13F	995.7	1036.1	40.4	1416.7	0.029	1.000
12F	992.5	1069.9	77.4	1420.2	0.055	1.000
11F	989.3	971.2	18.1	1341.6	0.013	1.000
10F	987.0	984.2	2.8	1370.2	0.002	1.000
9F	985.4	949.7	35.6	1330.7	0.027	1.000
8F	983.8	890.2	93.5	1239.2	0.075	1.000
7F	982.6	890.7	91.9	1240.2	0.074	1.000
6F	981.6	886.8	94.8	1239.2	0.077	1.000
5F	980.8	878.4	102.4	1241.8	0.082	1.000
4F	980.3	903.5	76.8	1238.2	0.062	1.000
3F	979.9	893.6	86.3	1244.3	0.069	1.000
2F	979.4	886.9	92.5	1241.9	0.075	1.000
1F	979.2	889.7	89.4	1317.8	0.068	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1800.0	1802.8	2.8	1456.1	0.002	1.000
13F	1790.0	1798.0	8.0	1441.1	0.006	1.000
12F	1786.2	1797.8	11.7	1431.1	0.008	1.000
11F	1784.2	1797.0	12.8	1313.8	0.010	1.000
10F	1783.1	1797.1	14.1	1337.1	0.011	1.000
9F	1782.3	1797.0	14.7	1353.6	0.011	1.000
8F	1781.7	1796.9	15.1	1362.1	0.011	1.000
7F	1781.4	1796.7	15.4	1373.1	0.011	1.000


Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
6F	1781.1	1796.7	15.7	1373.0	0.011	1.000
5F	1780.8	1796.7	15.9	1361.8	0.012	1.000
4F	1780.6	1796.3	15.6	1345.5	0.012	1.000
3F	1780.5	1796.3	15.8	1350.7	0.012	1.000
2F	1780.4	1796.3	16.0	1344.6	0.012	1.000
1F	1780.3	1797.9	17.6	1408.6	0.013	1.000



A-3.8 重心・剛心図



A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）



※ X 方向正負、Y 方向正負とも同じ


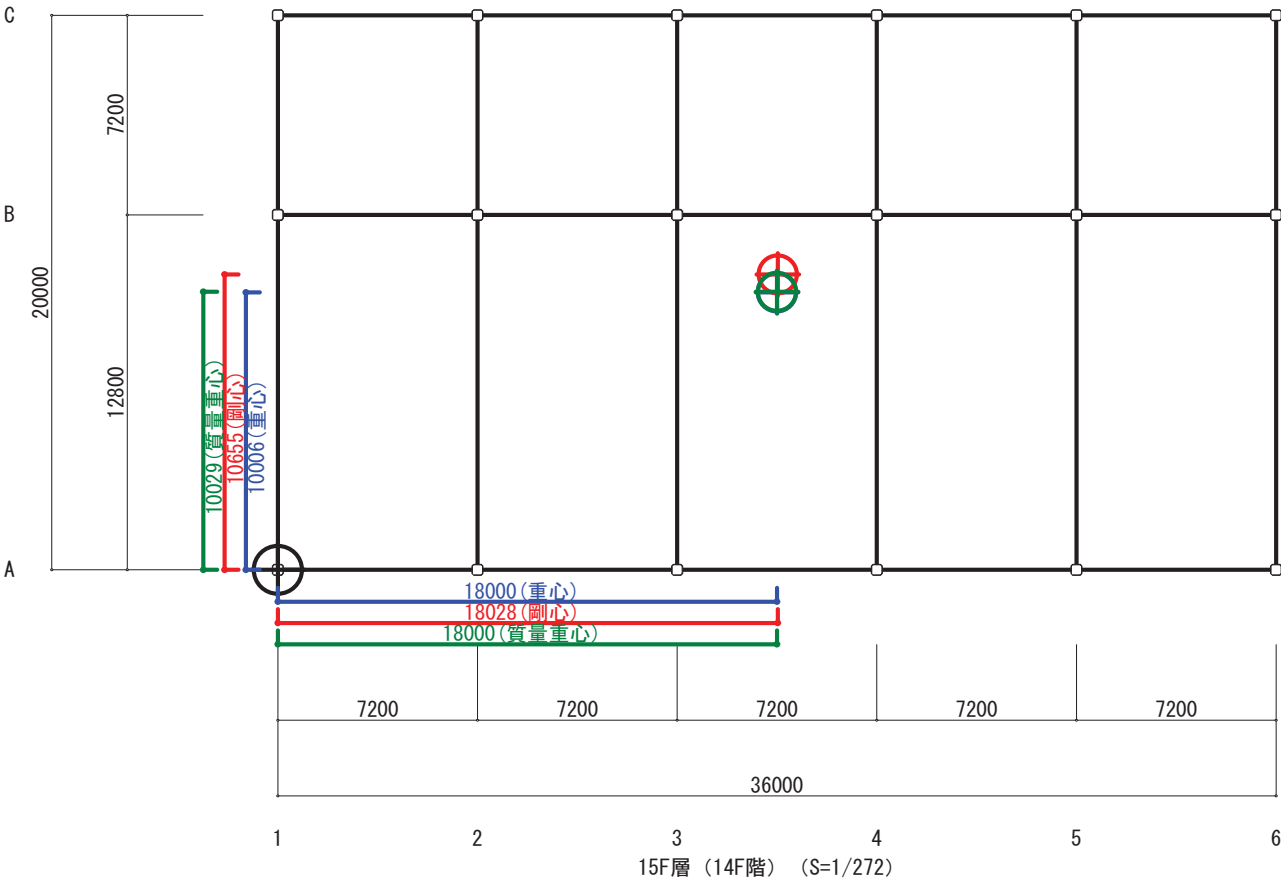


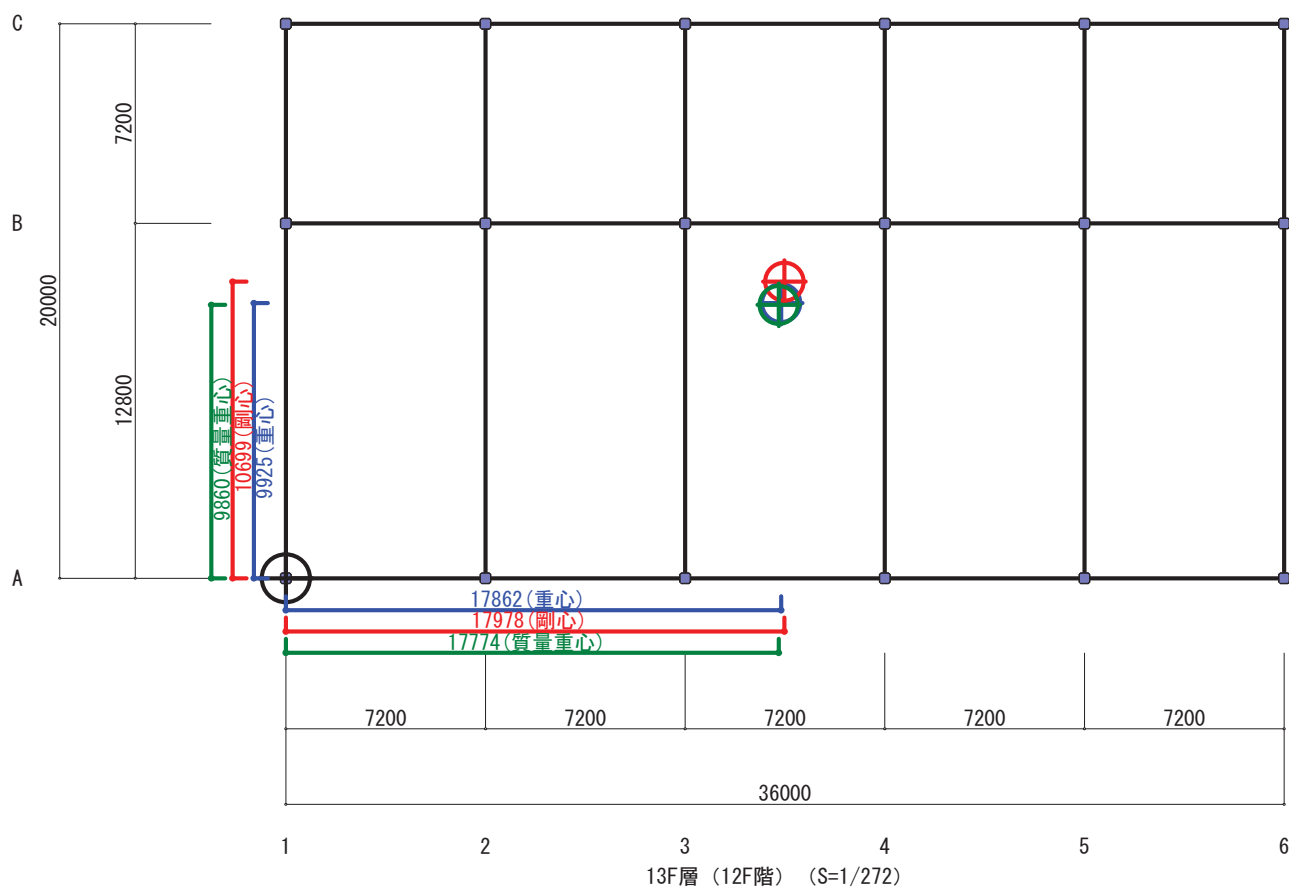
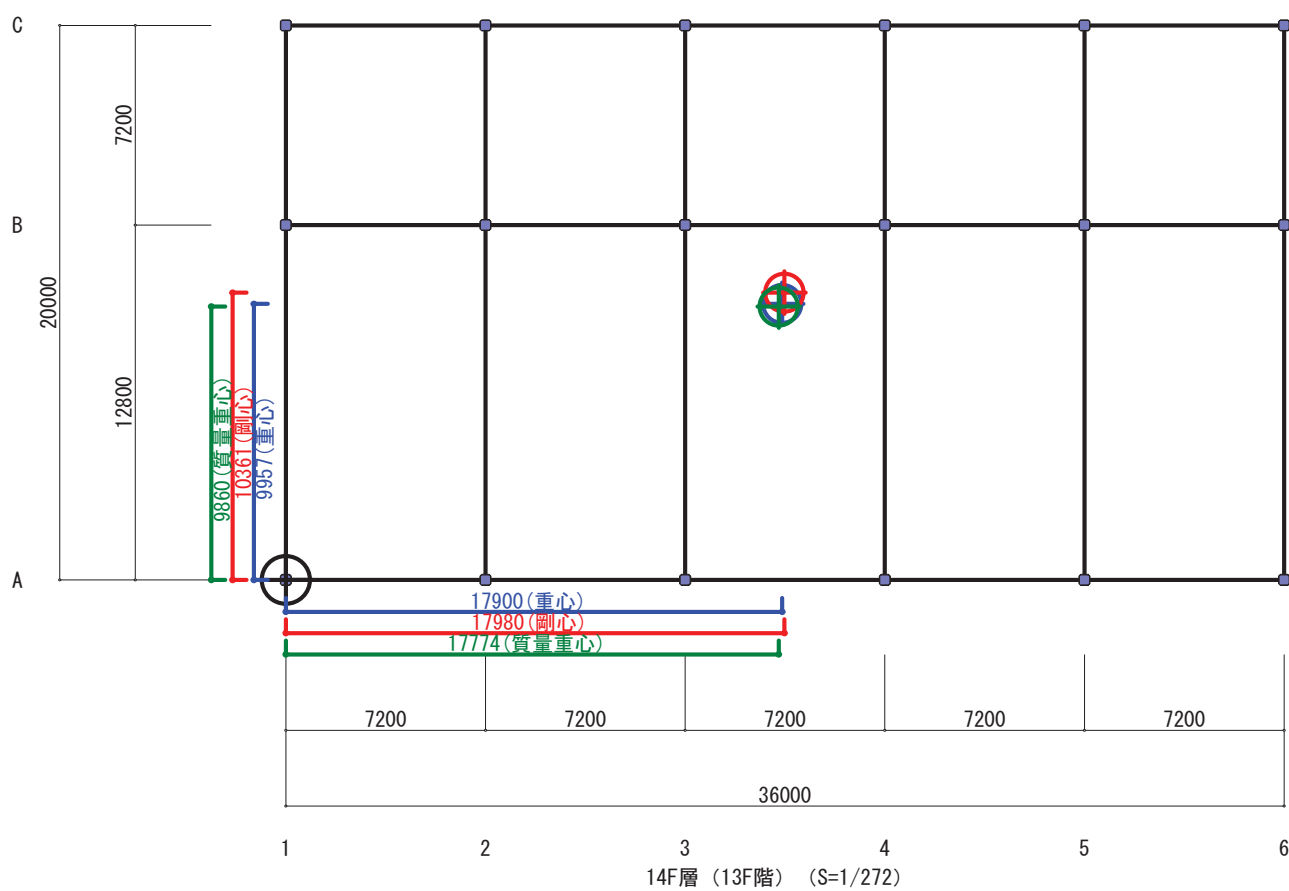


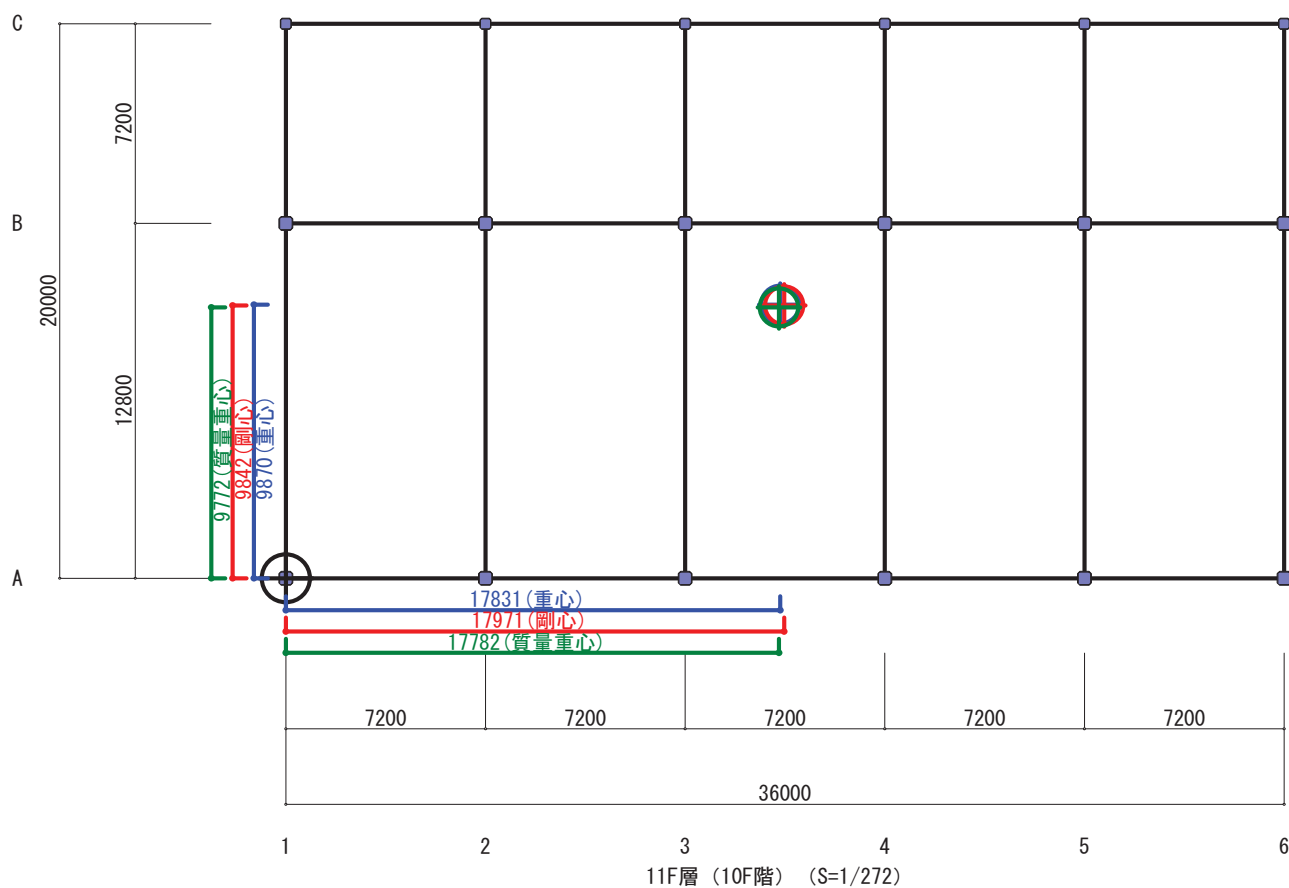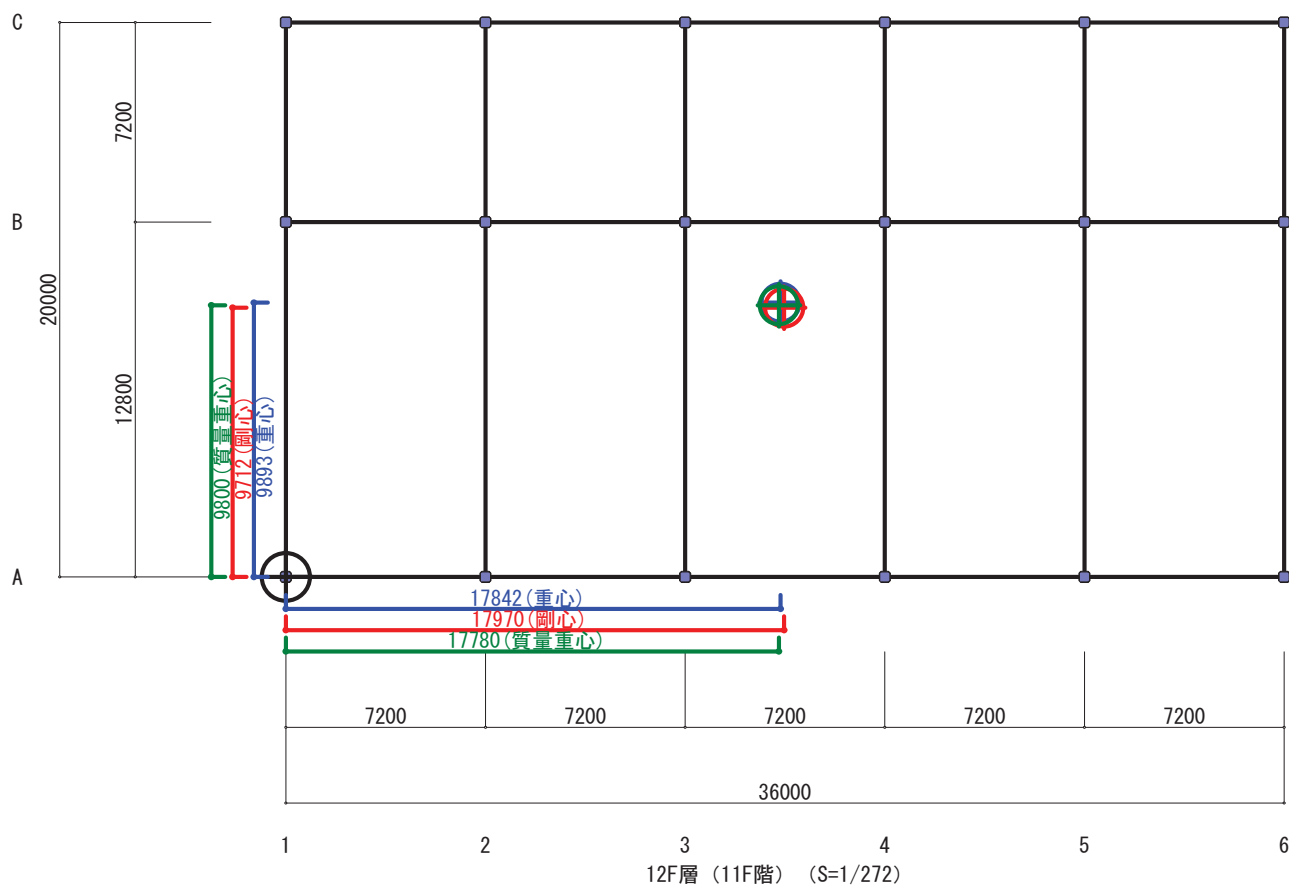


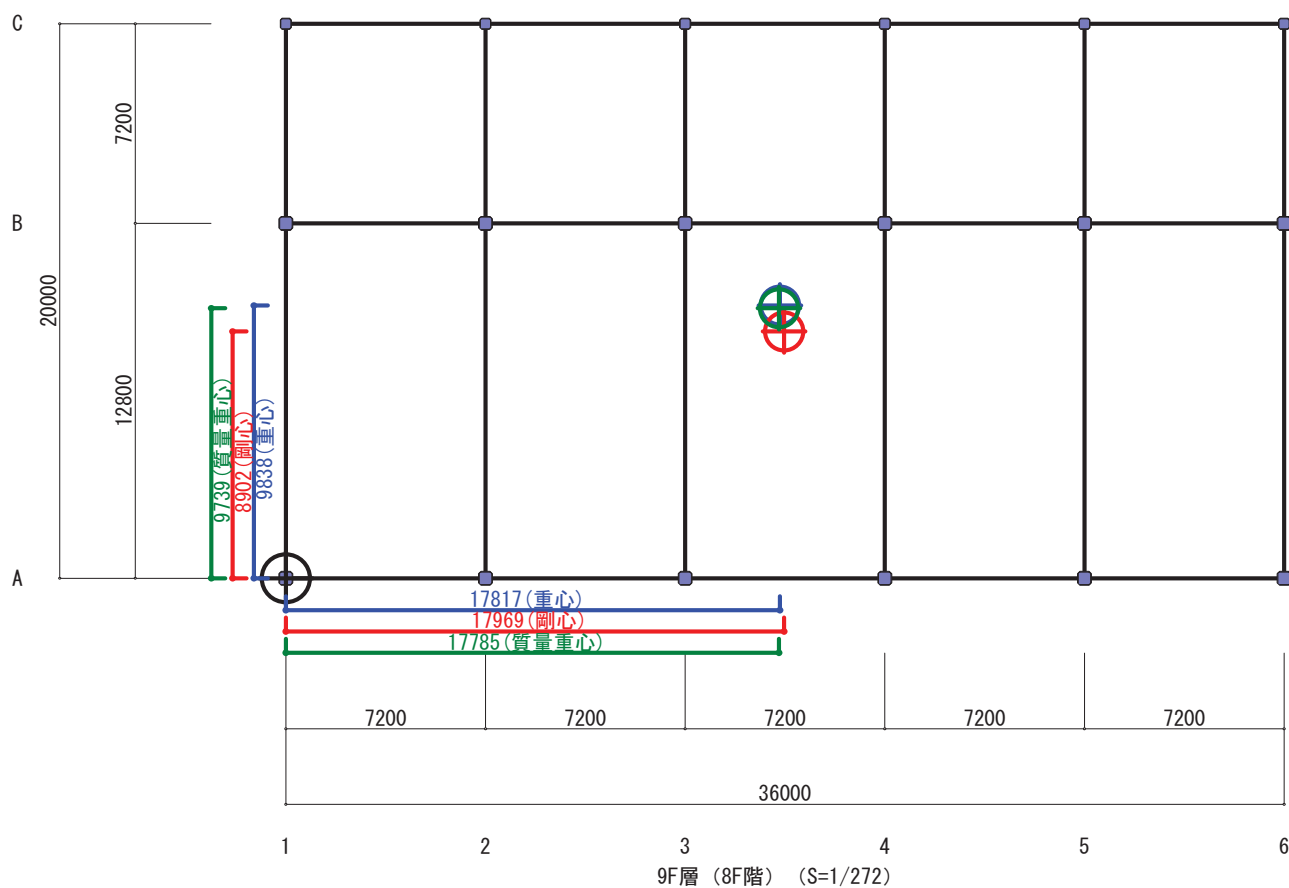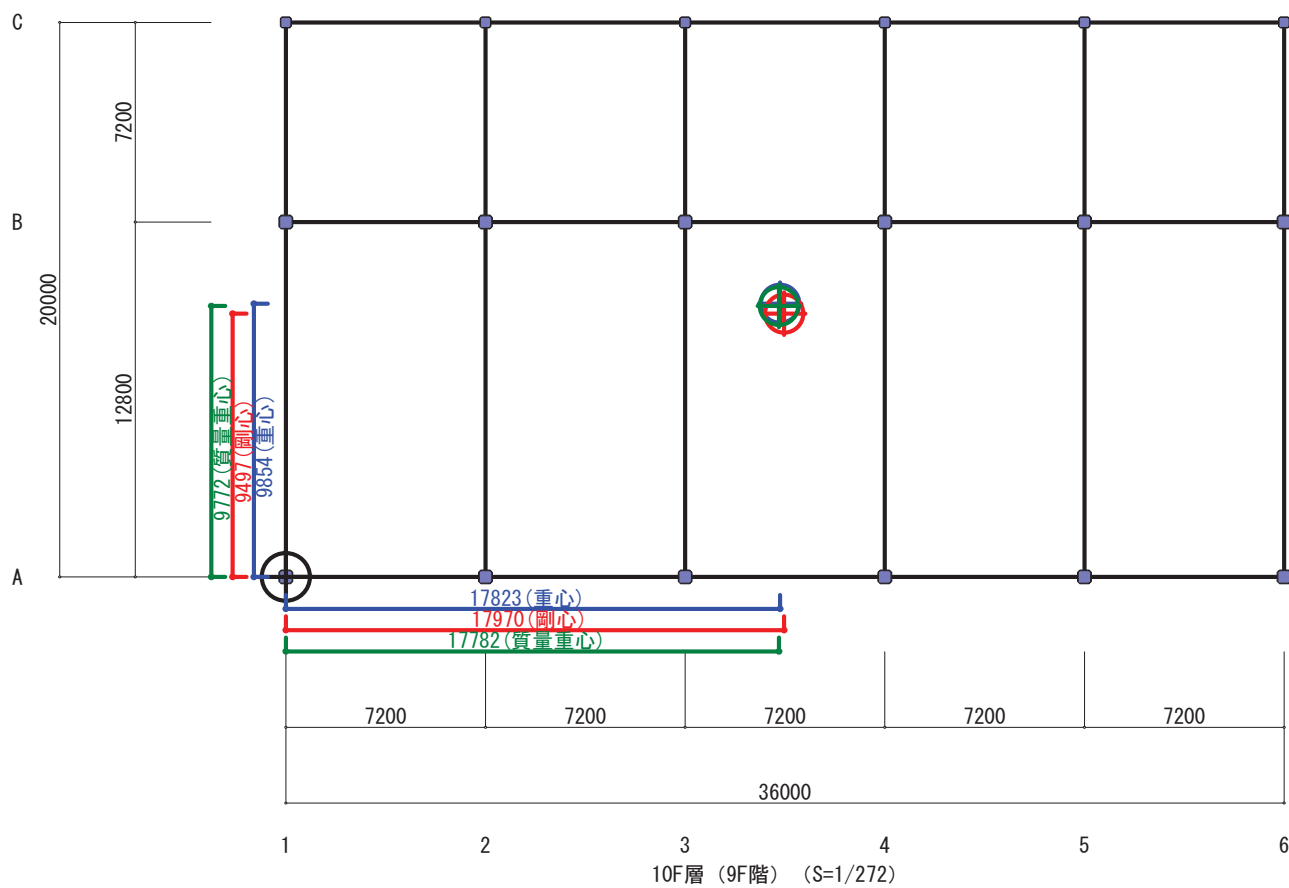

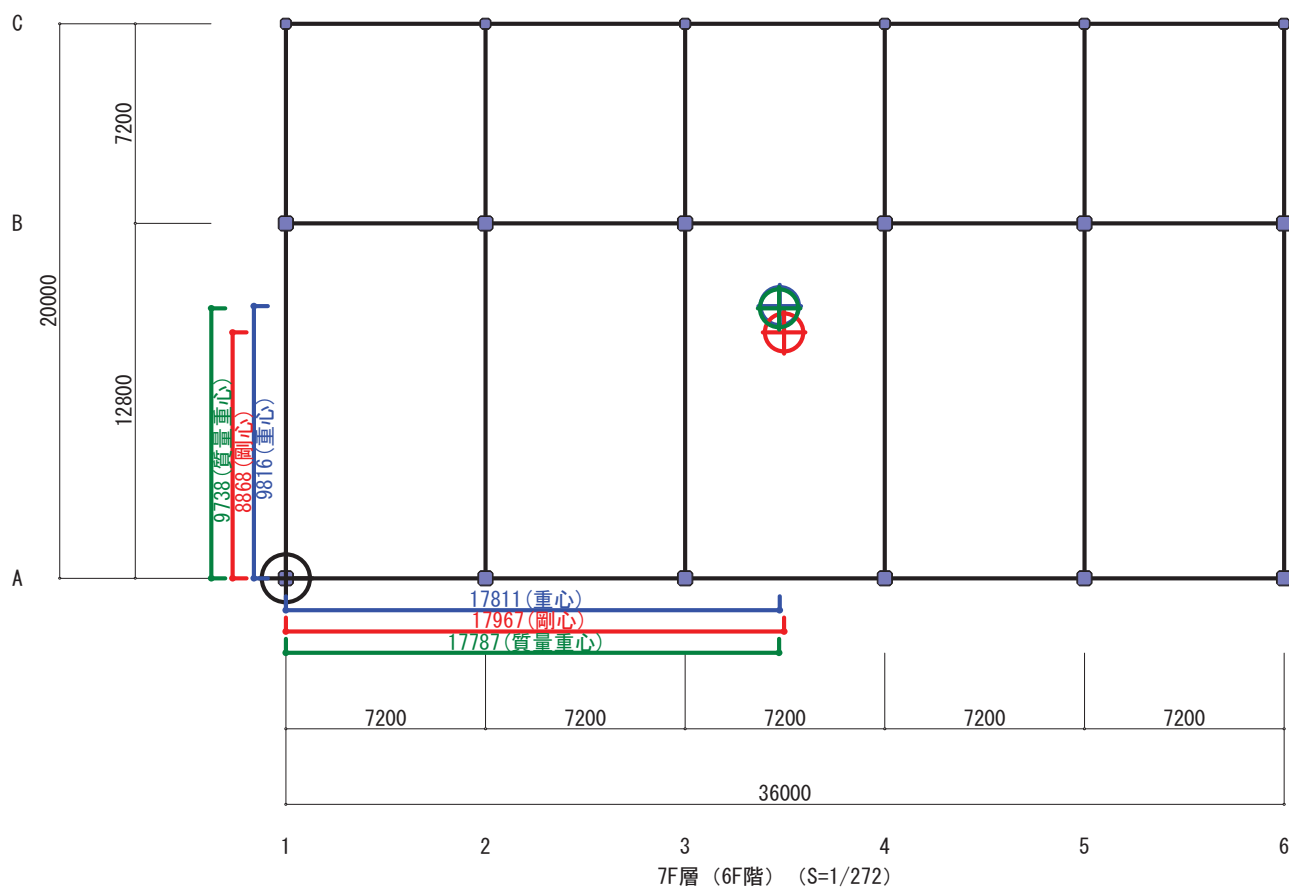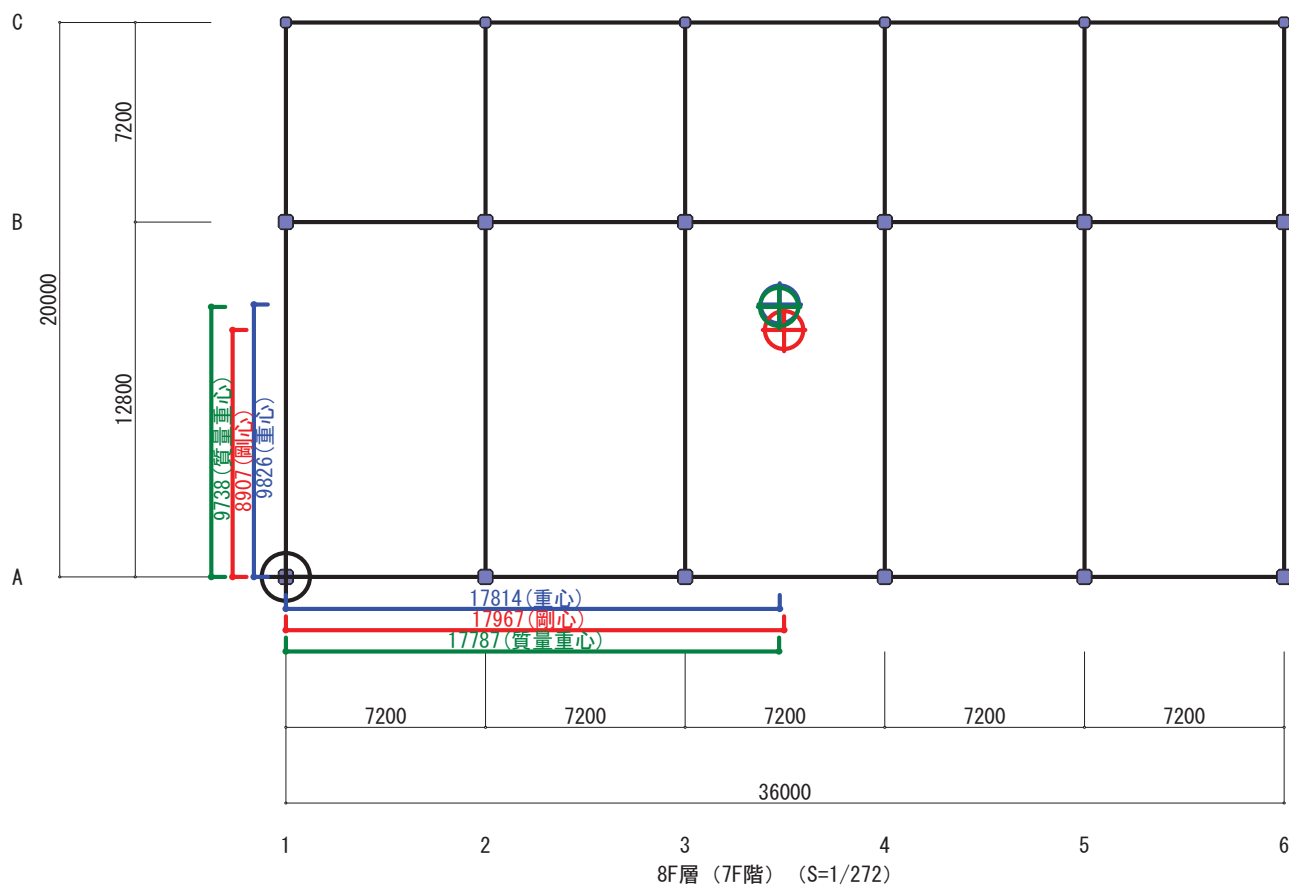

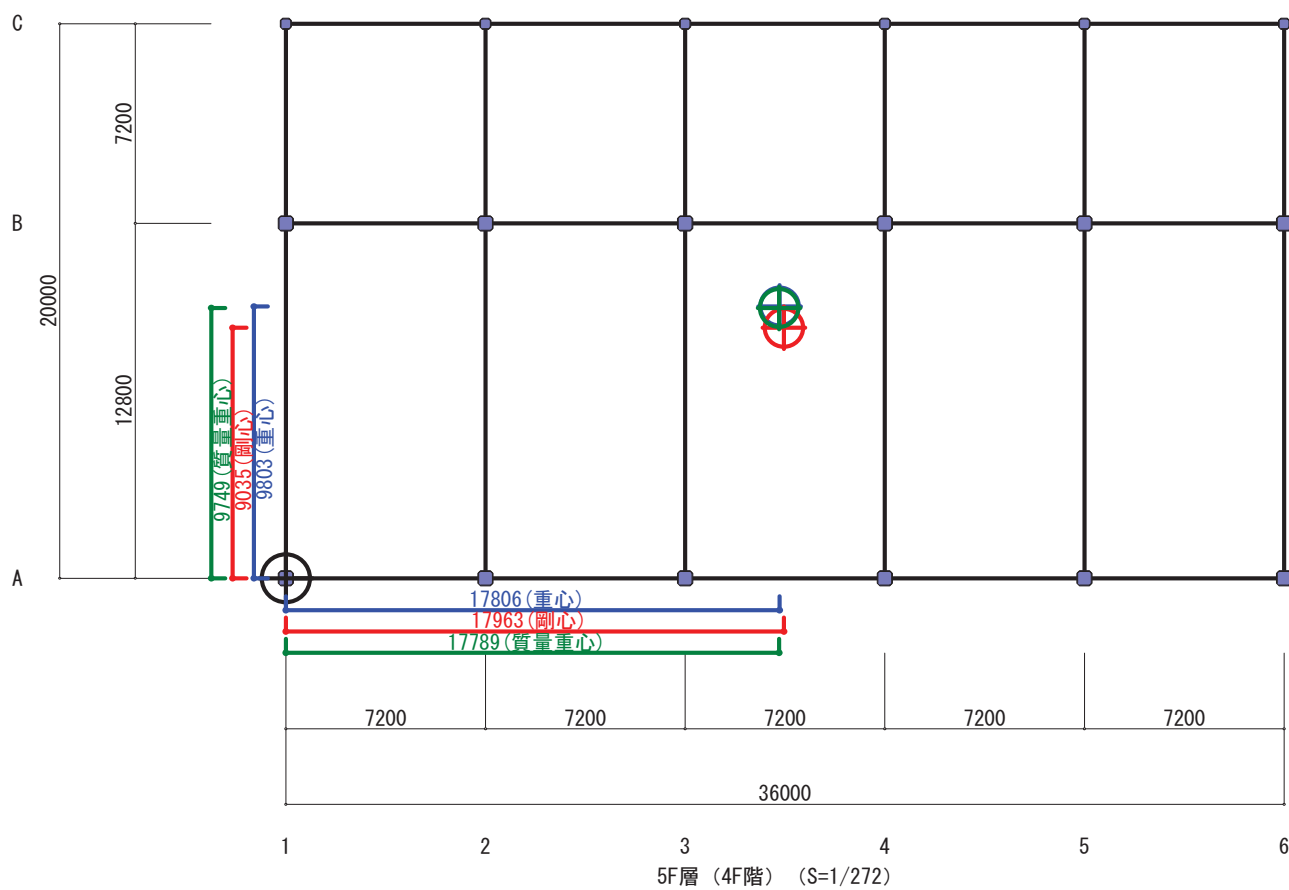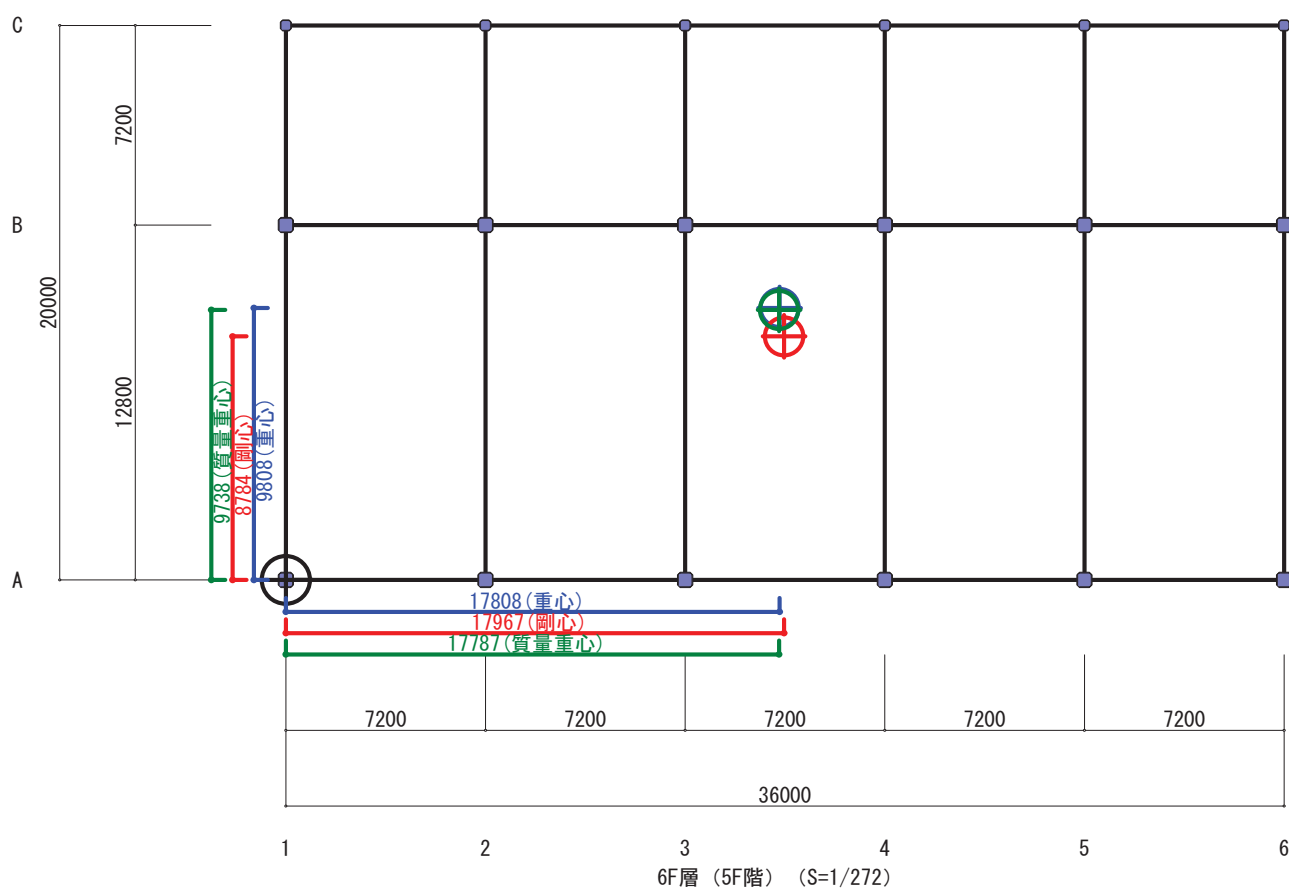

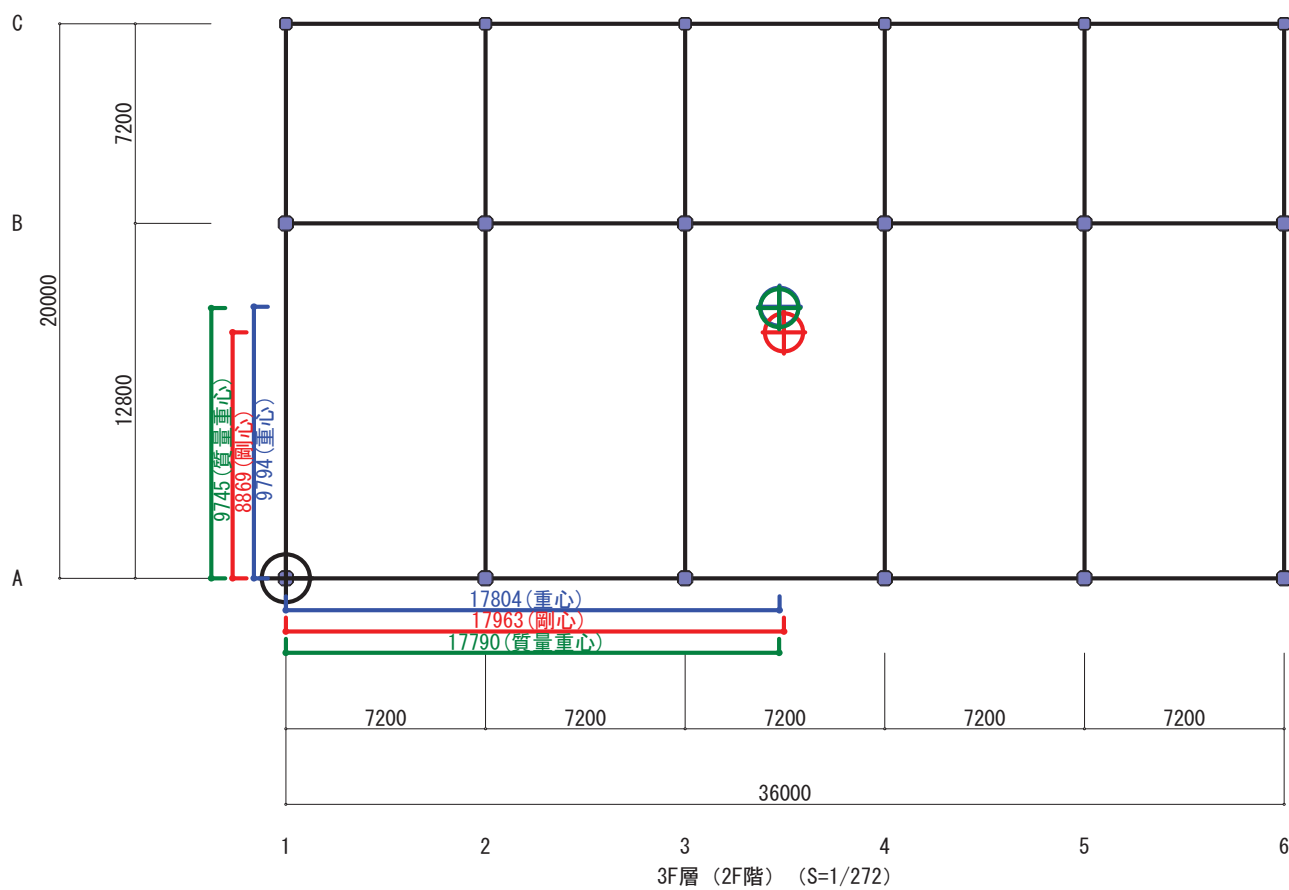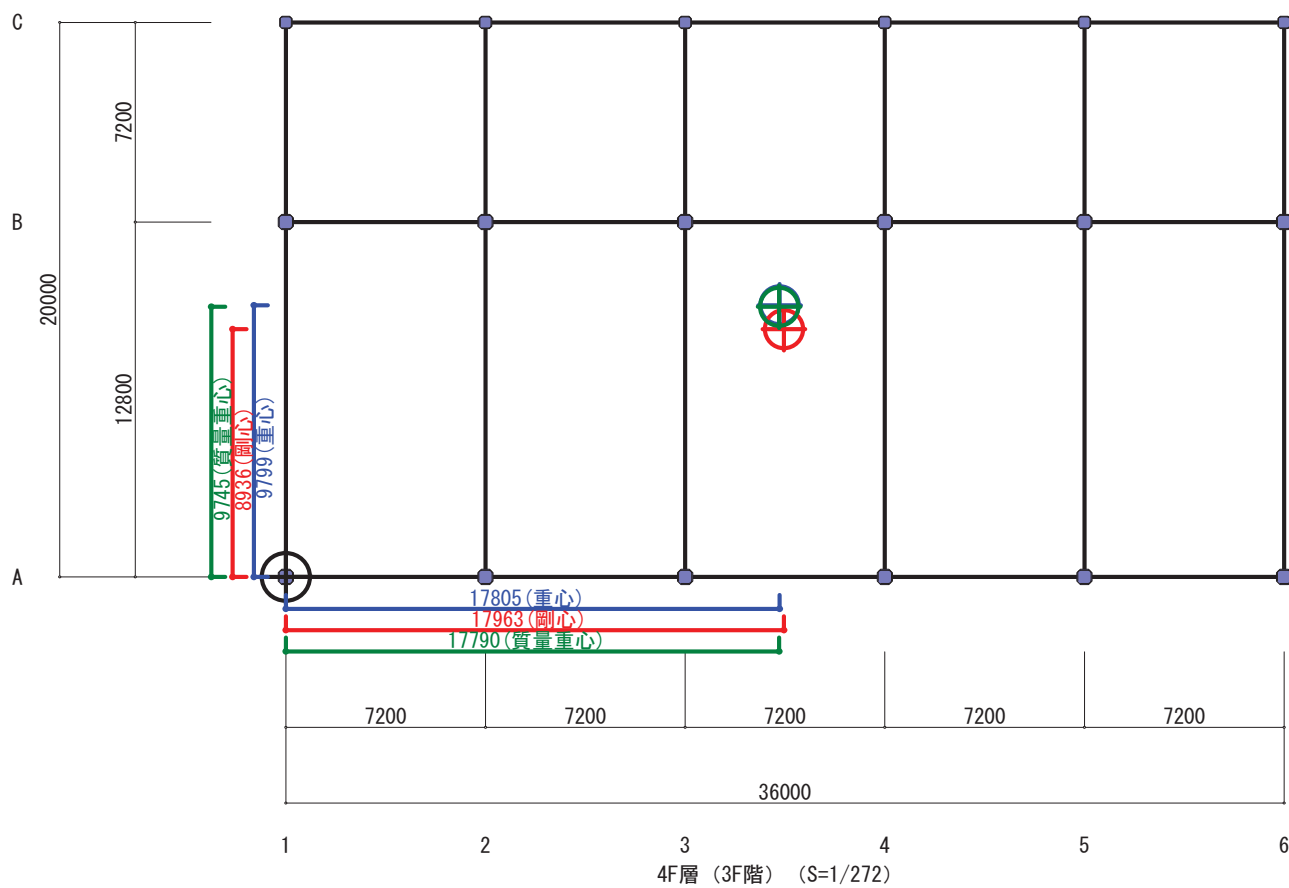

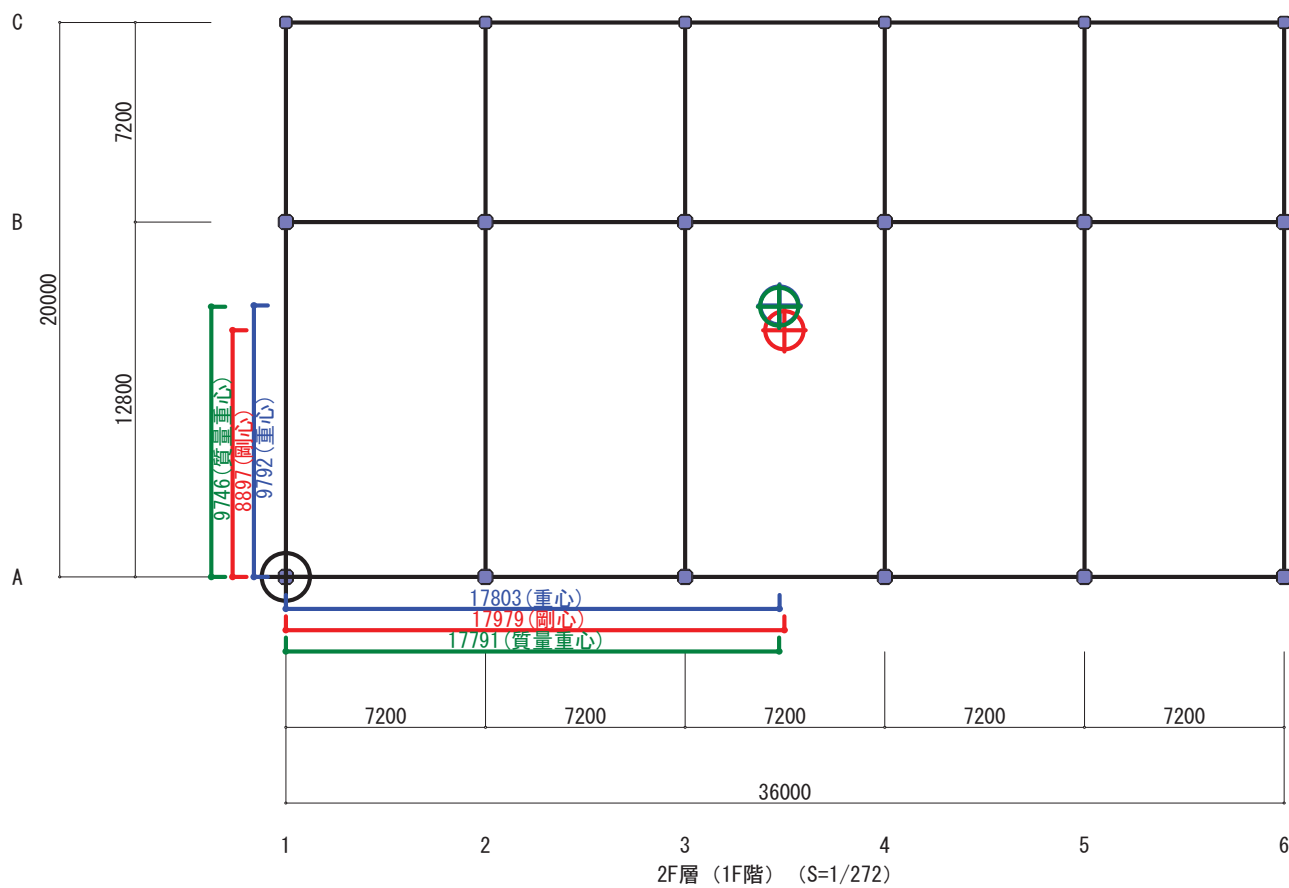

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	1969.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	2885.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	3670.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4379.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5016.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5583.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6095.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6548.36	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6942.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7280.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7564.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7796.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7973.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8097.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	1969.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	2885.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	3670.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4379.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5016.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5583.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6095.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6548.36	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6942.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7280.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7564.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7796.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	7973.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8097.06	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	1969.61	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13F	2885.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12F	3670.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11F	4379.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	5016.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5583.83	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6095.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6548.36	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	6942.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	7280.08	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7564.85	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7796.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
2F	7973. 20	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	8097. 06	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	1969. 61	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
13F	2885. 87	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	3670. 03	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	4379. 86	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	5016. 51	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5583. 83	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	6095. 33	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	6548. 36	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	6942. 55	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	7280. 08	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	7564. 85	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	7796. 20	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	7973. 20	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	8097. 06	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

加力正, 加力負
直交正, 直交負

X正加力
Y正加力

X負加力
Y負加力

はりの地震時設計応力の割増率
加力正： はり方向の地震時正加力時
加力負： はり方向の地震時負加力時
直交正： はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負： はり方向と直交方向地震時負加力時

柱の地震時設計応力の割増率
X正加力： X方向地震時の正加力時
X負加力： X方向地震時の負加力時
Y正加力： Y方向地震時の正加力時
Y負加力： Y方向地震時の負加力時

※任意軸のはりの場合、はりの傾きに応じて下記の様に
はりのフレームをみなし、荷重ケースを適用します。
-45° 以上45° 以下： X方向フレーム
その他： Y方向フレーム

1 2 3 4 5 6

A フレーム (S=1/258)

1 2 3 4 5 6

B フレーム (S=1/258)

[illegible]

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/258)

15F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
14F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
13F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
12F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
11F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
10F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
9F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
8F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
7F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
6F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
5F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
4F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
3F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
2F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
1F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	

A B C
1 フレーム (S=1/258)

15F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
14F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
13F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
12F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
11F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
10F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
9F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
8F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
7F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
6F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
5F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
4F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
3F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
2F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
1F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A B C
2 フレーム (S=1/258)

15F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
14F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
13F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
12F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
11F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
10F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
9F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
8F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
7F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
6F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
5F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
4F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
3F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
2F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
1F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A B C
3 フレーム (S=1/258)

15F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
14F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
13F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
12F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
11F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
10F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
9F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
8F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
7F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
6F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
5F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
4F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
3F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
2F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000		1. 000 1. 000
1F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A B C
4 フレーム (S=1/258)

15F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
14F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
13F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
12F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
11F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
10F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
9F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
8F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
7F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
6F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
5F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
4F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
3F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
2F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000
1F		1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	

A B C
5 フレーム (S=1/258)

15F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
14F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
13F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
12F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
11F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
10F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
9F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
8F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
7F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
6F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
5F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
4F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
3F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
2F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000		1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
1F		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A B C
6 フレーム (S=1/258)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
14F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
3F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
10F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_0 : 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_w : 接続する壁（ブレース）の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N : 接続する壁（ブレース）の軸力を考慮した柱軸力（ $N_0 + N_w$ ）

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）

（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）

（※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	80219.0	3532.3	0.0	3532.3	0.0440
		2	80219.0	4954.0	0.0	4954.0	0.0618
		3	80219.0	5351.8	0.0	5351.8	0.0667
		4	80219.0	5352.2	0.0	5352.2	0.0667
		5	80219.0	4965.1	0.0	4965.1	0.0619
		6	80219.0	3525.1	0.0	3525.1	0.0439
	B	1	80219.0	4693.1	0.0	4693.1	0.0585
		2	80219.0	6728.7	0.0	6728.7	0.0839
		3	80219.0	7415.3	0.0	7415.3	0.0924
		4	80219.0	7193.0	0.0	7193.0	0.0897
		5	80219.0	6470.9	0.0	6470.9	0.0807
		6	80219.0	4632.2	0.0	4632.2	0.0577
	C	1	80219.0	1858.0	0.0	1858.0	0.0232
		2	80219.0	2992.5	0.0	2992.5	0.0373
		3	80219.0	3445.7	0.0	3445.7	0.0430
		4	80219.0	2953.3	0.0	2953.3	0.0368
		5	80219.0	2387.3	0.0	2387.3	0.0298
		6	80219.0	1768.4	0.0	1768.4	0.0220
2F	A	1	74403.1	3297.8	0.0	3297.8	0.0443
		2	74403.1	4582.2	0.0	4582.2	0.0616
		3	74403.1	4975.5	0.0	4975.5	0.0669
		4	74403.1	4975.5	0.0	4975.5	0.0669
		5	74403.1	4592.4	0.0	4592.4	0.0617
		6	74403.1	3290.8	0.0	3290.8	0.0442
	B	1	74403.1	4371.9	0.0	4371.9	0.0588
		2	74403.1	6185.7	0.0	6185.7	0.0831
		3	74403.1	6844.3	0.0	6844.3	0.0920
		4	74403.1	6640.5	0.0	6640.5	0.0893
		5	74403.1	5946.7	0.0	5946.7	0.0799
		6	74403.1	4312.3	0.0	4312.3	0.0580
	C	1	74403.1	1746.7	0.0	1746.7	0.0235
		2	74403.1	2784.5	0.0	2784.5	0.0374
		3	74403.1	3198.8	0.0	3198.8	0.0430
		4	74403.1	2763.3	0.0	2763.3	0.0371
		5	74403.1	2236.4	0.0	2236.4	0.0301

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
2F	C	6	74403.1	1658.0	0.0	1658.0	0.0223
3F	A	1	68607.3	3054.0	0.0	3054.0	0.0445
		2	68607.3	4216.6	0.0	4216.6	0.0615
		3	68607.3	4596.1	0.0	4596.1	0.0670
		4	68607.3	4595.8	0.0	4595.8	0.0670
		5	68607.3	4225.8	0.0	4225.8	0.0616
		6	68607.3	3047.3	0.0	3047.3	0.0444
	B	1	68607.3	4041.1	0.0	4041.1	0.0589
		2	68607.3	5666.1	0.0	5666.1	0.0826
		3	68607.3	6286.4	0.0	6286.4	0.0916
		4	68607.3	6101.2	0.0	6101.2	0.0889
		5	68607.3	5446.3	0.0	5446.3	0.0794
		6	68607.3	3983.8	0.0	3983.8	0.0581
	C	1	68607.3	1630.7	0.0	1630.7	0.0238
		2	68607.3	2573.7	0.0	2573.7	0.0375
		3	68607.3	2951.7	0.0	2951.7	0.0430
		4	68607.3	2566.6	0.0	2566.6	0.0374
		5	68607.3	2079.5	0.0	2079.5	0.0303
		6	68607.3	1544.7	0.0	1544.7	0.0225
4F	A	1	62811.6	2799.0	0.0	2799.0	0.0446
		2	62811.6	3856.7	0.0	3856.7	0.0614
		3	62811.6	4212.8	0.0	4212.8	0.0671
		4	62811.6	4212.3	0.0	4212.3	0.0671
		5	62811.6	3864.7	0.0	3864.7	0.0615
		6	62811.6	2793.1	0.0	2793.1	0.0445
	B	1	62811.6	3700.2	0.0	3700.2	0.0589
		2	62811.6	5169.5	0.0	5169.5	0.0823
		3	62811.6	5741.1	0.0	5741.1	0.0914
		4	62811.6	5575.0	0.0	5575.0	0.0888
		5	62811.6	4969.6	0.0	4969.6	0.0791
		6	62811.6	3646.2	0.0	3646.2	0.0580
	C	1	62811.6	1507.8	0.0	1507.8	0.0240
		2	62811.6	2359.0	0.0	2359.0	0.0376
		3	62811.6	2701.8	0.0	2701.8	0.0430
		4	62811.6	2361.5	0.0	2361.5	0.0376
		5	62811.6	1915.3	0.0	1915.3	0.0305
		6	62811.6	1426.0	0.0	1426.0	0.0227
5F	A	1	57048.5	2537.9	0.0	2537.9	0.0445
		2	57048.5	3504.7	0.0	3504.7	0.0614
		3	57048.5	3829.8	0.0	3829.8	0.0671
		4	57048.5	3829.3	0.0	3829.3	0.0671
		5	57048.5	3511.2	0.0	3511.2	0.0615
		6	57048.5	2532.7	0.0	2532.7	0.0444
	B	1	57048.5	3352.7	0.0	3352.7	0.0588
		2	57048.5	4689.8	0.0	4689.8	0.0822
		3	57048.5	5204.3	0.0	5204.3	0.0912
		4	57048.5	5057.5	0.0	5057.5	0.0887
		5	57048.5	4510.3	0.0	4510.3	0.0791
		6	57048.5	3302.7	0.0	3302.7	0.0579
	C	1	57048.5	1381.7	0.0	1381.7	0.0242
		2	57048.5	2144.2	0.0	2144.2	0.0376
		3	57048.5	2452.3	0.0	2452.3	0.0430
		4	57048.5	2153.6	0.0	2153.6	0.0377
		5	57048.5	1748.8	0.0	1748.8	0.0307
		6	57048.5	1305.0	0.0	1305.0	0.0229
6F	A	1	51330.2	2270.4	0.0	2270.4	0.0442
		2	51330.2	3161.4	0.0	3161.4	0.0616
		3	51330.2	3447.9	0.0	3447.9	0.0672
		4	51330.2	3447.6	0.0	3447.6	0.0672
		5	51330.2	3167.0	0.0	3167.0	0.0617
		6	51330.2	2265.9	0.0	2265.9	0.0441
	B	1	51330.2	2998.8	0.0	2998.8	0.0584
		2	51330.2	4226.0	0.0	4226.0	0.0823
		3	51330.2	4675.3	0.0	4675.3	0.0911
		4	51330.2	4545.0	0.0	4545.0	0.0885
		5	51330.2	4063.8	0.0	4063.8	0.0792

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
6F	B	6	51330.2	2953.8	0.0	2953.8	0.0575
		1	51330.2	1252.3	0.0	1252.3	0.0244
	C	2	51330.2	1932.9	0.0	1932.9	0.0377
		3	51330.2	2205.8	0.0	2205.8	0.0430
		4	51330.2	1948.5	0.0	1948.5	0.0380
		5	51330.2	1586.7	0.0	1586.7	0.0309
		6	51330.2	1181.3	0.0	1181.3	0.0230
7F	A	1	45612.0	1993.4	0.0	1993.4	0.0437
		2	45612.0	2823.4	0.0	2823.4	0.0619
		3	45612.0	3063.0	0.0	3063.0	0.0672
		4	45612.0	3063.1	0.0	3063.1	0.0672
		5	45612.0	2828.2	0.0	2828.2	0.0620
		6	45612.0	1989.6	0.0	1989.6	0.0436
	B	1	45612.0	2636.2	0.0	2636.2	0.0578
		2	45612.0	3781.4	0.0	3781.4	0.0829
		3	45612.0	4156.4	0.0	4156.4	0.0911
		4	45612.0	4042.0	0.0	4042.0	0.0886
		5	45612.0	3635.9	0.0	3635.9	0.0797
		6	45612.0	2597.3	0.0	2597.3	0.0569
	C	1	45612.0	1117.0	0.0	1117.0	0.0245
		2	45612.0	1718.4	0.0	1718.4	0.0377
		3	45612.0	1956.6	0.0	1956.6	0.0429
		4	45612.0	1737.6	0.0	1737.6	0.0381
		5	45612.0	1419.8	0.0	1419.8	0.0311
		6	45612.0	1052.7	0.0	1052.7	0.0231
8F	A	1	39893.7	1705.8	0.0	1705.8	0.0428
		2	39893.7	2492.0	0.0	2492.0	0.0625
		3	39893.7	2675.5	0.0	2675.5	0.0671
		4	39893.7	2676.0	0.0	2676.0	0.0671
		5	39893.7	2496.2	0.0	2496.2	0.0626
		6	39893.7	1702.9	0.0	1702.9	0.0427
	B	1	39893.7	2263.1	0.0	2263.1	0.0567
		2	39893.7	3357.0	0.0	3357.0	0.0841
		3	39893.7	3646.9	0.0	3646.9	0.0914
		4	39893.7	3547.8	0.0	3547.8	0.0889
		5	39893.7	3227.5	0.0	3227.5	0.0809
		6	39893.7	2231.3	0.0	2231.3	0.0559
	C	1	39893.7	976.4	0.0	976.4	0.0245
		2	39893.7	1500.9	0.0	1500.9	0.0376
		3	39893.7	1704.8	0.0	1704.8	0.0427
		4	39893.7	1521.5	0.0	1521.5	0.0381
		5	39893.7	1248.4	0.0	1248.4	0.0313
		6	39893.7	919.7	0.0	919.7	0.0231
9F	A	1	34206.1	1422.0	0.0	1422.0	0.0416
		2	34206.1	2160.3	0.0	2160.3	0.0632
		3	34206.1	2287.7	0.0	2287.7	0.0669
		4	34206.1	2288.8	0.0	2288.8	0.0669
		5	34206.1	2163.5	0.0	2163.5	0.0632
		6	34206.1	1420.2	0.0	1420.2	0.0415
	B	1	34206.1	1896.2	0.0	1896.2	0.0554
		2	34206.1	2934.8	0.0	2934.8	0.0858
		3	34206.1	3140.5	0.0	3140.5	0.0918
		4	34206.1	3057.0	0.0	3057.0	0.0894
		5	34206.1	2821.6	0.0	2821.6	0.0825
		6	34206.1	1871.7	0.0	1871.7	0.0547
	C	1	34206.1	835.3	0.0	835.3	0.0244
		2	34206.1	1284.4	0.0	1284.4	0.0375
		3	34206.1	1453.9	0.0	1453.9	0.0425
		4	34206.1	1304.7	0.0	1304.7	0.0381
		5	34206.1	1076.9	0.0	1076.9	0.0315
		6	34206.1	786.7	0.0	786.7	0.0230
10F	A	1	28595.8	1182.6	0.0	1182.6	0.0414
		2	28595.8	1796.7	0.0	1796.7	0.0628
		3	28595.8	1904.4	0.0	1904.4	0.0666
		4	28595.8	1905.8	0.0	1905.8	0.0666
		5	28595.8	1799.8	0.0	1799.8	0.0629

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
10F	A	6	28595.8	1181.2	0.0	1181.2	0.0413
		1	28595.8	1587.1	0.0	1587.1	0.0555
	B	2	28595.8	2466.3	0.0	2466.3	0.0862
		3	28595.8	2640.4	0.0	2640.4	0.0923
		4	28595.8	2572.1	0.0	2572.1	0.0899
		5	28595.8	2374.2	0.0	2374.2	0.0830
		6	28595.8	1566.8	0.0	1566.8	0.0548
	C	1	28595.8	694.6	0.0	694.6	0.0243
		2	28595.8	1069.7	0.0	1069.7	0.0374
		3	28595.8	1204.8	0.0	1204.8	0.0421
		4	28595.8	1088.6	0.0	1088.6	0.0381
		5	28595.8	906.3	0.0	906.3	0.0317
		6	28595.8	654.6	0.0	654.6	0.0229
11F	A	1	22985.5	940.7	0.0	940.7	0.0409
		2	22985.5	1432.3	0.0	1432.3	0.0623
		3	22985.5	1518.0	0.0	1518.0	0.0660
		4	22985.5	1519.9	0.0	1519.9	0.0661
		5	22985.5	1435.8	0.0	1435.8	0.0625
		6	22985.5	939.7	0.0	939.7	0.0409
	B	1	22985.5	1278.3	0.0	1278.3	0.0556
		2	22985.5	2008.2	0.0	2008.2	0.0874
		3	22985.5	2148.7	0.0	2148.7	0.0935
		4	22985.5	2095.1	0.0	2095.1	0.0911
		5	22985.5	1937.0	0.0	1937.0	0.0843
		6	22985.5	1262.6	0.0	1262.6	0.0549
	C	1	22985.5	548.7	0.0	548.7	0.0239
		2	22985.5	851.4	0.0	851.4	0.0370
		3	22985.5	952.2	0.0	952.2	0.0414
		4	22985.5	867.4	0.0	867.4	0.0377
		5	22985.5	731.3	0.0	731.3	0.0318
		6	22985.5	518.1	0.0	518.1	0.0225
12F	A	1	17415.7	703.0	0.0	703.0	0.0404
		2	17415.7	1072.4	0.0	1072.4	0.0616
		3	17415.7	1135.3	0.0	1135.3	0.0652
		4	17415.7	1137.1	0.0	1137.1	0.0653
		5	17415.7	1075.6	0.0	1075.6	0.0618
		6	17415.7	702.4	0.0	702.4	0.0403
	B	1	17415.7	971.9	0.0	971.9	0.0558
		2	17415.7	1550.4	0.0	1550.4	0.0890
		3	17415.7	1654.2	0.0	1654.2	0.0950
		4	17415.7	1616.1	0.0	1616.1	0.0928
		5	17415.7	1501.2	0.0	1501.2	0.0862
		6	17415.7	960.7	0.0	960.7	0.0552
	C	1	17415.7	406.0	0.0	406.0	0.0233
		2	17415.7	636.0	0.0	636.0	0.0365
		3	17415.7	701.9	0.0	701.9	0.0403
		4	17415.7	647.9	0.0	647.9	0.0372
		5	17415.7	558.7	0.0	558.7	0.0321
		6	17415.7	384.8	0.0	384.8	0.0221
13F	A	1	11972.5	472.8	0.0	472.8	0.0395
		2	11972.5	732.6	0.0	732.6	0.0612
		3	11972.5	774.6	0.0	774.6	0.0647
		4	11972.5	775.6	0.0	775.6	0.0648
		5	11972.5	734.5	0.0	734.5	0.0614
		6	11972.5	472.5	0.0	472.5	0.0395
	B	1	11972.5	668.3	0.0	668.3	0.0558
		2	11972.5	1080.6	0.0	1080.6	0.0903
		3	11972.5	1142.5	0.0	1142.5	0.0954
		4	11972.5	1123.1	0.0	1123.1	0.0938
		5	11972.5	1053.6	0.0	1053.6	0.0880
		6	11972.5	661.1	0.0	661.1	0.0552
	C	1	11972.5	277.2	0.0	277.2	0.0232
		2	11972.5	431.4	0.0	431.4	0.0360
		3	11972.5	462.8	0.0	462.8	0.0387
		4	11972.5	445.8	0.0	445.8	0.0372
		5	11972.5	400.8	0.0	400.8	0.0335

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
13F	C	6	11972. 5	262. 7	0. 0	262. 7	0. 0219

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	3F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

14F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

15F 層 (S=1/239)

- (2) Sはりの計算条件
- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)

2) 計算ルート： ルート 3

3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部：0 %

継手：15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S規準による

S N鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) セン断力の判定

$(\tau/fs) \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	1F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
3F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
4F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

14F 階 (S=1/239)

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮: 考慮する

イ) スカラップ孔径: 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率: 0 %

A_sの欠損率: 0 %

A_nの欠損率: 0 %

エ) 幅厚比の計算

SN鋼材以外は、S規準による

SN鋼材は、規定値（S規準）による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ: 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数

計算値

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 1.0

8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

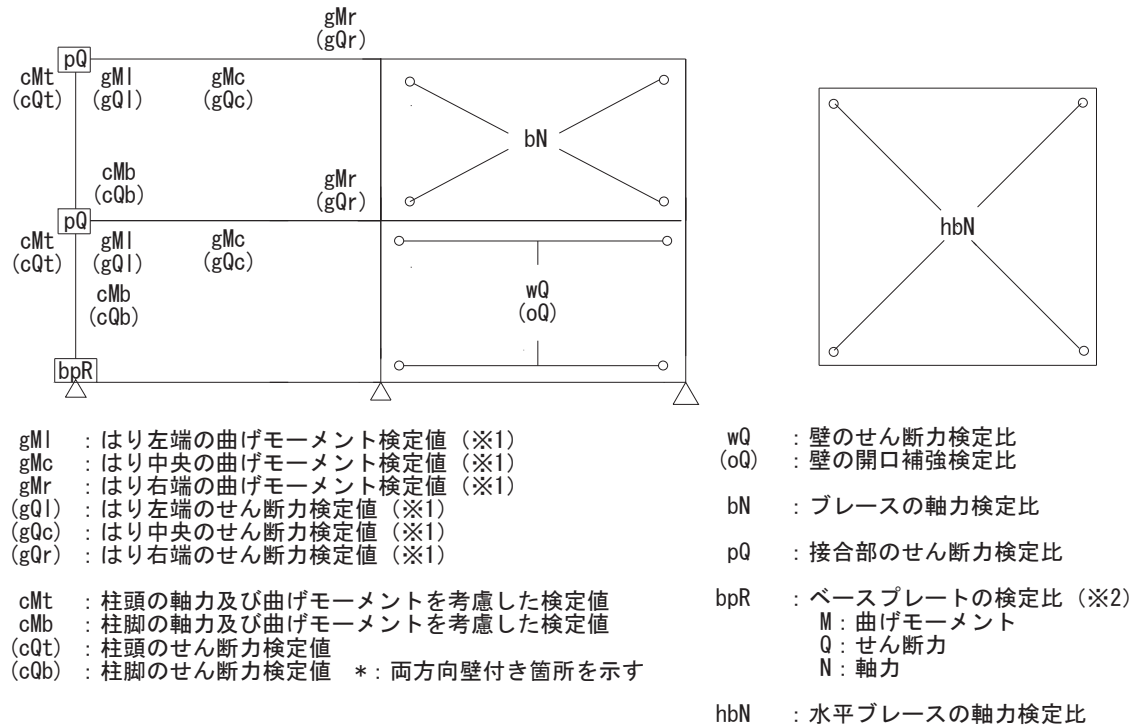

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

56525	15F	4000	0.67 (0.05)	0.21 (0.13)	0.07 (0.03)	0.09 (0.06)	0.13 (0.12)	0.08 (0.00)	0.12 (0.12)	0.14 (0.12)	0.07 (0.00)	0.14 (0.12)	0.08 (0.00)	0.12 (0.12)	0.08 (0.06)	0.07 (0.03)	0.20 (0.13)				
			0.50 (0.05)		0.13 (0.03)	0.72 (0.07)		0.09 (0.10)	0.66 (0.07)		0.12 (0.11)	0.65 (0.07)		0.13 (0.11)	0.71 (0.07)		0.29 (0.14)	0.50 (0.05)			
	14F	4000	0.42 (0.08)	0.30 (0.14)	0.05 (0.05)	0.63 (0.13)	0.14 (0.12)	0.07 (0.01)	0.58 (0.13)	0.13 (0.11)	0.06 (0.00)	0.58 (0.13)	0.10 (0.11)	0.07 (0.00)	0.63 (0.13)	0.13 (0.03)	0.05 (0.05)	0.42 (0.08)			
			0.45 (0.08)		0.12 (0.03)	0.65 (0.13)		0.09 (0.10)	0.60 (0.13)		0.12 (0.11)	0.59 (0.11)		0.13 (0.11)	0.64 (0.13)		0.26 (0.13)	0.45 (0.08)			
	13F	4050	0.50 (0.12)	0.27 (0.13)	0.05 (0.04)	0.71 (0.18)	0.14 (0.12)	0.07 (0.01)	0.67 (0.19)	0.13 (0.11)	0.06 (0.00)	0.67 (0.19)	0.10 (0.11)	0.07 (0.00)	0.71 (0.18)	0.11 (0.04)	0.05 (0.04)	0.50 (0.12)			
			0.46 (0.12)		0.10 (0.02)	0.63 (0.18)		0.04 (0.05)	0.59 (0.19)		0.06 (0.06)	0.59 (0.19)		0.08 (0.07)	0.62 (0.18)		0.21 (0.10)	0.46 (0.12)			
	12F	4000	0.34 (0.10)	0.22 (0.10)	0.03 (0.04)	0.53 (0.15)	0.09 (0.07)	0.04 (0.01)	0.50 (0.16)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.49 (0.16)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.52 (0.15)	0.09 (0.02)	0.03 (0.03)	0.34 (0.10)			
			0.32 (0.10)		0.10 (0.02)	0.46 (0.15)		0.03 (0.05)	0.44 (0.16)		0.07 (0.06)	0.43 (0.16)		0.09 (0.07)	0.46 (0.15)		0.22 (0.10)	0.32 (0.10)			
	11F	4000	0.33 (0.12)	0.23 (0.11)	0.03 (0.04)	0.51 (0.19)	0.10 (0.07)	0.04 (0.01)	0.20 (0.20)	0.50 (0.06)	0.07 (0.03)	0.49 (0.00)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.50 (0.19)	0.09 (0.02)	0.03 (0.04)	0.33 (0.12)			
			0.34 (0.12)		0.09 (0.02)	0.48 (0.19)		0.03 (0.05)	0.47 (0.20)		0.07 (0.06)	0.46 (0.20)		0.09 (0.07)	0.47 (0.19)		0.21 (0.10)	0.34 (0.12)			
	10F	4025	0.37 (0.15)	0.22 (0.10)	0.03 (0.04)	0.55 (0.23)	0.10 (0.07)	0.04 (0.01)	0.54 (0.24)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.53 (0.24)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.55 (0.23)	0.09 (0.02)	0.03 (0.03)	0.37 (0.15)			
			0.38 (0.15)		0.10 (0.01)	0.52 (0.23)		0.04 (0.06)	0.49 (0.24)		0.07 (0.06)	0.49 (0.24)		0.08 (0.06)	0.51 (0.23)		0.15 (0.07)	0.38 (0.15)			
	9F	4000	0.38 (0.15)	0.15 (0.07)	0.02 (0.03)	0.52 (0.21)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.47 (0.23)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.47 (0.23)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.52 (0.21)	0.09 (0.01)	0.02 (0.03)	0.38 (0.15)			
			0.36 (0.15)		0.10 (0.01)	0.48 (0.21)		0.04 (0.05)	0.44 (0.23)		0.07 (0.06)	0.44 (0.23)		0.08 (0.07)	0.48 (0.21)		0.16 (0.07)	0.36 (0.15)			
	8F	4000	0.38 (0.17)	0.16 (0.07)	0.01 (0.04)	0.52 (0.24)	0.09 (0.07)	0.04 (0.01)	0.49 (0.26)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.48 (0.26)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.51 (0.24)	0.10 (0.01)	0.01 (0.03)	0.38 (0.17)			
0.38 (0.17)				0.08 (0.01)	0.49 (0.24)		0.05 (0.06)	0.47 (0.26)		0.07 (0.06)	0.46 (0.26)		0.08 (0.07)	0.49 (0.24)		0.14 (0.07)	0.38 (0.17)				
7F	4000	0.41 (0.19)	0.14 (0.07)	0.01 (0.03)	0.54 (0.27)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.52 (0.29)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.52 (0.29)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.54 (0.27)	0.08 (0.00)	0.01 (0.03)	0.41 (0.19)				
		0.40 (0.19)		0.06 (0.00)	0.51 (0.27)		0.05 (0.06)	0.50 (0.29)		0.07 (0.06)	0.50 (0.29)		0.08 (0.06)	0.51 (0.27)		0.12 (0.06)	0.40 (0.19)				
6F	4000	0.42 (0.22)	0.12 (0.06)	0.01 (0.03)	0.55 (0.30)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.55 (0.32)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.54 (0.32)	0.05 (0.06)	0.04 (0.00)	0.55 (0.30)	0.06 (0.00)	0.01 (0.02)	0.42 (0.22)				
		0.41 (0.22)		0.05 (0.01)	0.52 (0.30)		0.05 (0.06)	0.52 (0.32)		0.07 (0.06)	0.52 (0.32)		0.08 (0.06)	0.52 (0.30)		0.10 (0.05)	0.41 (0.22)				
5F	4000	0.38 (0.19)	0.11 (0.06)	0.01 (0.02)	0.49 (0.26)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.49 (0.29)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.49 (0.29)	0.06 (0.06)	0.03 (0.00)	0.49 (0.26)	0.05 (0.01)	0.01 (0.02)	0.38 (0.19)				
		0.37 (0.19)		0.04 (0.01)	0.46 (0.26)		0.06 (0.06)	0.47 (0.29)		0.07 (0.06)	0.47 (0.29)		0.08 (0.06)	0.46 (0.26)		0.09 (0.05)	0.37 (0.19)				
4F	4000	0.39 (0.21)	0.09 (0.05)	0.01 (0.02)	0.49 (0.29)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.51 (0.32)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.50 (0.31)	0.06 (0.06)	0.03 (0.00)	0.49 (0.29)	0.04 (0.01)	0.01 (0.02)	0.39 (0.21)				
		0.39 (0.21)		0.03 (0.02)	0.47 (0.29)		0.06 (0.06)	0.49 (0.32)		0.07 (0.06)	0.49 (0.31)		0.08 (0.06)	0.47 (0.29)		0.07 (0.04)	0.39 (0.21)				
3F	4000	0.40 (0.23)	0.07 (0.04)	0.02 (0.01)	0.51 (0.31)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.53 (0.34)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.53 (0.34)	0.06 (0.06)	0.03 (0.00)	0.51 (0.31)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.40 (0.23)				
		0.40 (0.23)		0.01 (0.02)	0.48 (0.31)		0.07 (0.06)	0.51 (0.34)		0.07 (0.06)	0.51 (0.34)		0.08 (0.06)	0.48 (0.31)		0.05 (0.04)	0.40 (0.23)				
2F	4450	0.38 (0.24)	0.05 (0.04)	0.01 (0.01)	0.52 (0.34)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.55 (0.37)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.55 (0.37)	0.07 (0.06)	0.03 (0.00)	0.52 (0.34)	0.01 (0.02)	0.01 (0.01)	0.38 (0.24)				
		0.42 (0.24)		0.10 (0.09)	0.54 (0.34)		0.08 (0.08)	0.57 (0.37)		0.08 (0.08)	0.57 (0.37)		0.10 (0.08)	0.54 (0.34)		0.05 (0.07)	0.42 (0.24)				
1F			0.05 (0.07)	0.07 (0.01)		0.10 (0.08)	0.04 (0.00)		0.08 (0.08)	0.05 (0.00)		0.08 (0.08)	0.04 (0.00)		0.10 (0.09)	0.07 (0.01)					
			7200				7200				7200				7200						
			36000																		
			1	2				3				4				5				6	
			A フレーム (S=1/283)																		

56525	15F	4000	0.60 (0.08)	0.31 (0.20)	0.11 (0.04)	0.12 (0.11)	0.22 (0.21)	0.14 (0.00)	0.19 (0.20)	0.21 (0.20)	0.12 (0.01)	0.26 (0.21)	0.20 (0.20)	0.13 (0.00)	0.23 (0.21)	0.12 (0.11)	0.11 (0.03)	0.29 (0.20)	0.58 (0.07)
			0.49 (0.08)		0.19 (0.04)	0.58 (0.11)		0.13 (0.15)	0.45 (0.11)		0.22 (0.17)	0.50 (0.11)		0.23 (0.18)	0.61 (0.11)		0.41 (0.20)	0.47 (0.07)	
	14F	4000	0.43 (0.12)	0.44 (0.21)	0.07 (0.07)	0.55 (0.19)	0.22 (0.18)	0.11 (0.01)	0.43 (0.19)	0.16 (0.16)	0.10 (0.01)	0.48 (0.19)	0.13 (0.15)	0.11 (0.01)	0.58 (0.18)	0.17 (0.05)	0.07 (0.07)	0.42 (0.12)	
			0.45 (0.12)		0.17 (0.05)	0.56 (0.19)		0.13 (0.15)	0.44 (0.19)		0.22 (0.17)	0.49 (0.19)		0.23 (0.18)	0.58 (0.18)		0.36 (0.19)	0.43 (0.12)	
	13F	4050	0.50 (0.17)	0.39 (0.20)	0.08 (0.06)	0.63 (0.26)	0.22 (0.18)	0.11 (0.01)	0.53 (0.28)	0.16 (0.16)	0.10 (0.01)	0.57 (0.28)	0.13 (0.15)	0.11 (0.01)	0.65 (0.26)	0.15 (0.06)	0.08 (0.06)	0.49 (0.17)	
			0.46 (0.17)		0.14 (0.03)	0.56 (0.26)		0.05 (0.08)	0.47 (0.28)		0.13 (0.10)	0.51 (0.28)		0.15 (0.11)	0.57 (0.26)		0.30 (0.15)	0.44 (0.17)	
	12F	4000	0.39 (0.14)	0.32 (0.15)	0.05 (0.05)	0.48 (0.21)	0.14 (0.10)	0.06 (0.01)	0.40 (0.22)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.44 (0.22)	0.05 (0.08)	0.06 (0.01)	0.50 (0.20)	0.12 (0.04)	0.05 (0.05)	0.38 (0.13)	
			0.37 (0.14)		0.14 (0.09)	0.44 (0.21)		0.05 (0.07)	0.37 (0.22)		0.13 (0.10)	0.40 (0.22)		0.16 (0.11)	0.45 (0.20)		0.31 (0.15)	0.36 (0.13)	
	11F	4000	0.37 (0.17)	0.33 (0.16)	0.05 (0.05)	0.49 (0.26)	0.16 (0.11)	0.06 (0.01)	0.43 (0.28)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.46 (0.27)	0.05 (0.07)	0.05 (0.02)	0.49 (0.25)	0.13 (0.03)	0.05 (0.05)	0.36 (0.16)	
			0.38 (0.17)		0.13 (0.03)	0.47 (0.26)		0.05 (0.08)	0.42 (0.28)		0.13 (0.10)	0.45 (0.27)		0.16 (0.11)	0.48 (0.25)		0.30 (0.15)	0.37 (0.16)	
	10F	4025	0.41 (0.20)	0.32 (0.15)	0.05 (0.05)	0.54 (0.31)	0.16 (0.11)	0.06 (0.01)	0.49 (0.33)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.52 (0.32)	0.05 (0.07)	0.05 (0.01)	0.55 (0.29)	0.12 (0.04)	0.05 (0.05)	0.40 (0.20)	
			0.43 (0.20)		0.14 (0.01)	0.54 (0.31)		0.06 (0.08)	0.47 (0.33)		0.13 (0.10)	0.49 (0.32)		0.14 (0.10)	0.54 (0.29)		0.20 (0.10)	0.41 (0.20)	
	9F	4000	0.45 (0.20)	0.22 (0.10)	0.02 (0.05)	0.55 (0.29)	0.13 (0.10)	0.06 (0.01)	0.45 (0.31)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.47 (0.30)	0.05 (0.08)	0.06 (0.01)	0.55 (0.28)	0.12 (0.01)	0.02 (0.04)	0.43 (0.19)	
			0.42 (0.20)		0.14 (0.02)	0.51 (0.29)		0.06 (0.08)	0.43 (0.31)		0.13 (0.10)	0.45 (0.30)		0.15 (0.11)	0.51 (0.28)		0.21 (0.10)	0.41 (0.19)	
	8F	4000	0.44 (0.23)	0.23 (0.10)	0.02 (0.05)	0.55 (0.32)	0.14 (0.10)	0.06 (0.01)	0.49 (0.35)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.50 (0.34)	0.05 (0.08)	0.06 (0.01)	0.55 (0.31)	0.13 (0.01)	0.02 (0.05)	0.43 (0.22)	
			0.43 (0.23)		0.11 (0.01)	0.53 (0.32)		0.06 (0.08)	0.48 (0.35)		0.13 (0.10)	0.49 (0.34)		0.14 (0.10)	0.52 (0.31)		0.19 (0.09)	0.42 (0.22)	
7F	4000	0.47 (0.26)	0.20 (0.09)	0.02 (0.04)	0.58 (0.36)	0.13 (0.10)	0.06 (0.01)	0.54 (0.40)	0.08 (0.09)	0.05 (0.01)	0.55 (0.39)	0.06 (0.08)	0.05 (0.01)	0.58 (0.35)	0.10 (0.00)	0.02 (0.04)	0.45 (0.25)		
		0.46 (0.26)		0.09 (0.00)	0.56 (0.36)		0.07 (0.08)	0.53 (0.40)		0.12 (0.10)	0.54 (0.39)		0.14 (0.10)	0.55 (0.35)		0.16 (0.08)	0.44 (0.25)		
6F	4000	0.48 (0.29)	0.17 (0.09)	0.02 (0.04)	0.61 (0.40)	0.13 (0.10)	0.06 (0.01)	0.58 (0.44)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.59 (0.43)	0.06 (0.08)	0.05 (0.01)	0.60 (0.38)	0.08 (0.00)	0.02 (0.03)	0.47 (0.28)		
		0.47 (0.29)		0.07 (0.01)	0.58 (0.40)		0.08 (0.08)	0.57 (0.44)		0.12 (0.10)	0.58 (0.43)		0.13 (0.10)	0.58 (0.38)		0.14 (0.08)	0.46 (0.28)		
5F	4000	0.42 (0.25)	0.15 (0.08)	0.02 (0.03)	0.53 (0.35)	0.13 (0.10)	0.05 (0.01)	0.53 (0.39)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.53 (0.38)	0.07 (0.08)	0.05 (0.01)	0.53 (0.34)	0.06 (0.01)	0.02 (0.03)	0.41 (0.25)		
		0.41 (0.25)		0.05 (0.02)	0.51 (0.35)		0.08 (0.09)	0.52 (0.39)		0.12 (0.09)	0.52 (0.38)		0.13 (0.10)	0.51 (0.34)		0.12 (0.07)	0.40 (0.25)		
4F	4000	0.43 (0.28)	0.13 (0.07)	0.02 (0.02)	0.55 (0.39)	0.12 (0.10)	0.05 (0.01)	0.57 (0.43)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.57 (0.42)	0.08 (0.08)	0.05 (0.01)	0.55 (0.37)	0.05 (0.02)	0.02 (0.02)	0.42 (0.27)		
		0.43 (0.28)		0.04 (0.02)	0.54 (0.39)		0.09 (0.09)	0.56 (0.43)		0.12 (0.09)	0.56 (0.42)		0.12 (0.10)	0.53 (0.37)		0.10 (0.06)	0.42 (0.27)		
3F	4000	0.44 (0.30)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.58 (0.42)	0.12 (0.10)	0.05 (0.00)	0.61 (0.47)	0.10 (0.09)	0.05 (0.00)	0.60 (0.46)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.57 (0.41)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)	0.43 (0.30)		
		0.43 (0.30)		0.02 (0.03)	0.56 (0.42)		0.10 (0.09)	0.59 (0.47)		0.11 (0.09)	0.59 (0.46)		0.12 (0.09)	0.55 (0.41)		0.07 (0.05)	0.42 (0.30)		
2F	4450	0.46 (0.32)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.62 (0.46)	0.11 (0.09)	0.05 (0.00)	0.66 (0.51)	0.10 (0.09)	0.05 (0.00)	0.66 (0.49)	0.10 (0.09)	0.05 (0.00)	0.61 (0.44)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.45 (0.32)		
		0.49 (0.32)		0.13 (0.12)	0.63 (0.46)		0.10 (0.10)	0.68 (0.51)		0.11 (0.10)	0.67 (0.49)		0.13 (0.10)	0.61 (0.44)		0.07 (0.08)	0.48 (0.32)		
1F		0.07 (0.08)	0.09 (0.02)			0.13 (0.10)	0.05 (0.00)		0.11 (0.10)	0.06 (0.00)		0.10 (0.10)	0.05 (0.00)		0.13 (0.12)	0.09 (0.02)			
		7200																	
			7200																
			7200																
			7200																
			7200																
			36000																

C フレーム (S=1/283)

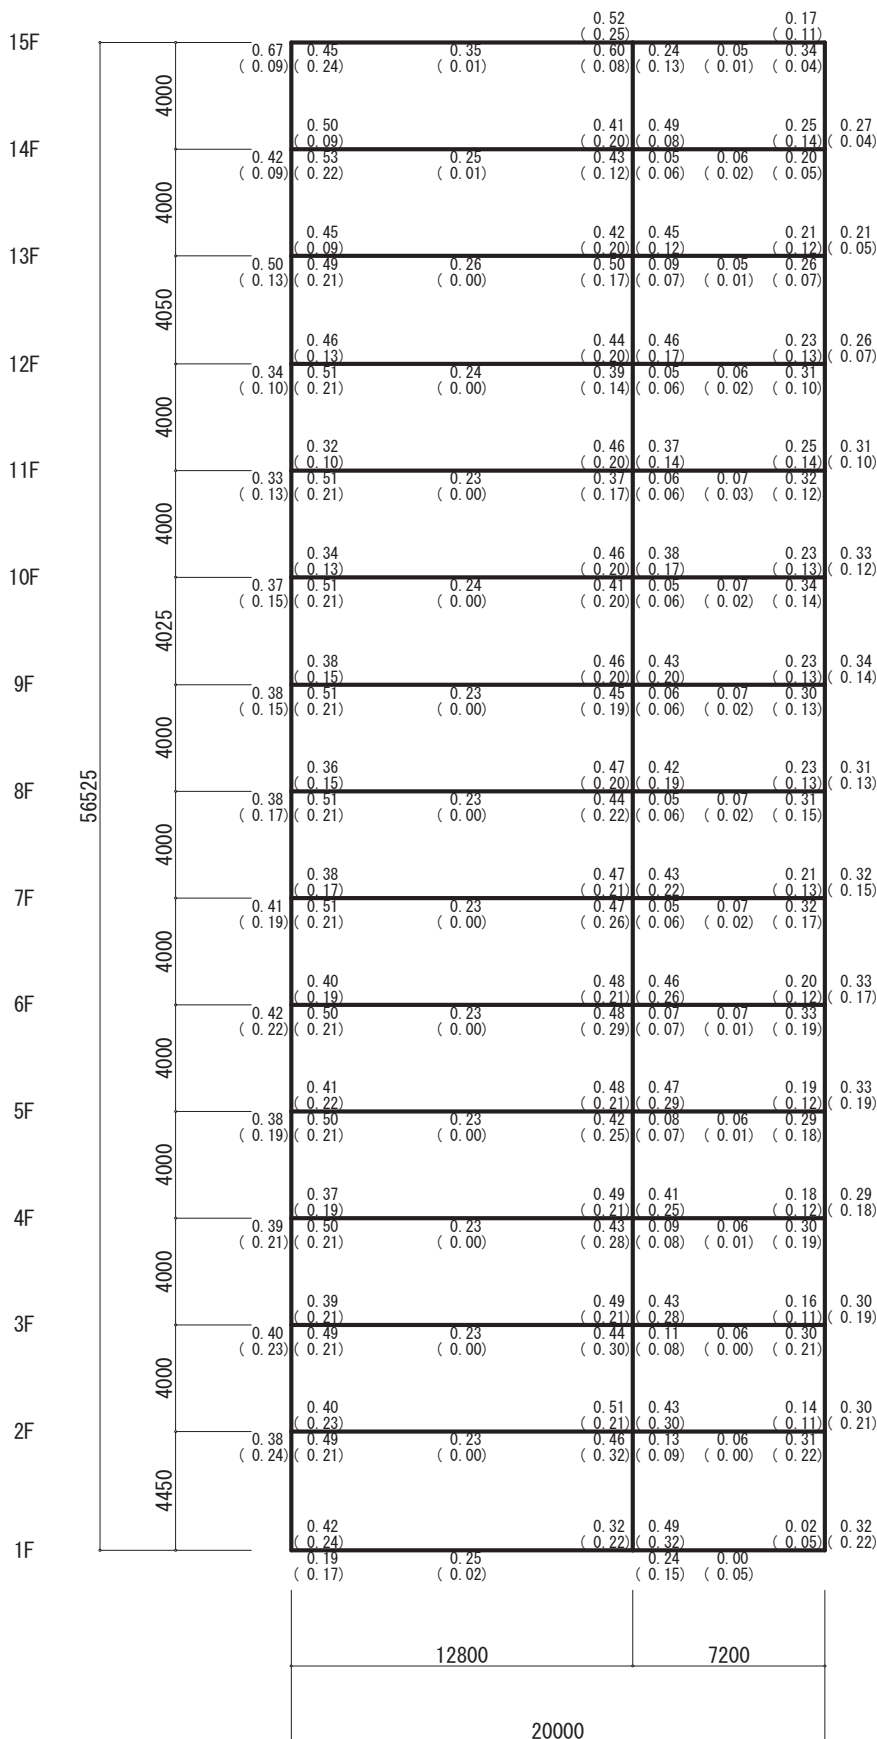

A

B

C

1 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.96 (0.15)	0.53 (0.34)	0.50 (0.01)	0.64 (0.36)	0.71 (0.13)	0.48 (0.25)	0.11 (0.03)	0.26 (0.18)	
14F	4000	0.63 (0.15)	0.72 (0.15)	0.65 (0.30)	0.49 (0.27)	0.55 (0.19)	0.58 (0.14)	0.12 (0.03)	0.39 (0.23)	0.37 (0.06)
13F	4050	0.71 (0.20)	0.65 (0.15)	0.58 (0.30)	0.49 (0.28)	0.63 (0.27)	0.56 (0.16)	0.10 (0.01)	0.33 (0.21)	0.33 (0.08)
12F	4000	0.53 (0.16)	0.63 (0.20)	0.35 (0.18)	0.24 (0.16)	0.48 (0.21)	0.56 (0.27)	0.14 (0.14)	0.36 (0.23)	0.40 (0.11)
11F	4000	0.51 (0.20)	0.46 (0.16)	0.37 (0.18)	0.26 (0.16)	0.49 (0.26)	0.44 (0.21)	0.14 (0.03)	0.37 (0.23)	0.46 (0.15)
10F	4025	0.55 (0.23)	0.48 (0.20)	0.36 (0.17)	0.26 (0.16)	0.54 (0.31)	0.47 (0.26)	0.13 (0.14)	0.35 (0.22)	0.49 (0.19)
9F	4000	0.52 (0.22)	0.52 (0.23)	0.37 (0.17)	0.27 (0.16)	0.55 (0.29)	0.54 (0.31)	0.13 (0.14)	0.34 (0.22)	0.51 (0.22)
8F	4000	0.52 (0.24)	0.48 (0.22)	0.37 (0.17)	0.28 (0.16)	0.55 (0.32)	0.51 (0.29)	0.13 (0.15)	0.34 (0.22)	0.46 (0.20)
7F	4000	0.54 (0.27)	0.49 (0.24)	0.36 (0.17)	0.29 (0.16)	0.58 (0.36)	0.53 (0.32)	0.13 (0.15)	0.32 (0.21)	0.48 (0.23)
6F	4000	0.55 (0.30)	0.51 (0.27)	0.35 (0.17)	0.30 (0.16)	0.61 (0.40)	0.56 (0.36)	0.13 (0.16)	0.30 (0.21)	0.50 (0.26)
5F	4000	0.49 (0.27)	0.52 (0.30)	0.35 (0.17)	0.31 (0.16)	0.53 (0.36)	0.58 (0.40)	0.09 (0.13)	0.21 (0.16)	0.49 (0.29)
4F	4000	0.49 (0.29)	0.46 (0.27)	0.34 (0.17)	0.32 (0.16)	0.55 (0.39)	0.51 (0.36)	0.09 (0.13)	0.21 (0.16)	0.45 (0.28)
3F	4000	0.51 (0.32)	0.47 (0.29)	0.33 (0.17)	0.33 (0.17)	0.58 (0.42)	0.19 (0.13)	0.08 (0.00)	0.47 (0.33)	0.45 (0.30)
2F	4450	0.52 (0.34)	0.48 (0.32)	0.32 (0.16)	0.35 (0.17)	0.62 (0.46)	0.21 (0.14)	0.08 (0.01)	0.47 (0.35)	0.47 (0.33)
1F		0.25 (0.22)	0.54 (0.34)	0.35 (0.03)	0.43 (0.29)	0.31 (0.19)	0.63 (0.46)	0.00 (0.06)	0.03 (0.06)	0.46 (0.35)
		12800				7200				
		20000								

A

B

C

2 フレーム (S=1/283)


15F	4000	0.90 (0.15)	0.54 (0.34)	0.50 (0.01)	0.63 (0.36)	0.48 (0.25)	0.11 (0.03)	0.26 (0.18)	0.32 (0.06)	
					0.57 (0.13)	0.45 (0.13)		0.42 (0.24)	0.29 (0.06)	
14F	4000	0.58 (0.16)	0.66 (0.30)	0.32 (0.01)	0.49 (0.27)	0.19 (0.17)	0.14 (0.03)	0.28 (0.09)		
					0.43 (0.20)	0.29 (0.19)	0.12 (0.01)	0.33 (0.13)	0.27 (0.09)	
13F	4050	0.67 (0.21)	0.59 (0.30)	0.35 (0.01)	0.49 (0.28)	0.44 (0.20)		0.36 (0.21)	0.39 (0.23)	
					0.53 (0.28)	0.29 (0.19)	0.12 (0.01)	0.33 (0.13)	0.40 (0.24)	
12F	4000	0.50 (0.17)	0.59 (0.21)	0.19 (0.01)	0.24 (0.15)	0.47 (0.28)		0.39 (0.23)	0.40 (0.24)	
					0.37 (0.18)	0.40 (0.23)	0.18 (0.17)	0.15 (0.02)	0.40 (0.17)	0.44 (0.21)
11F	4000	0.50 (0.21)	0.44 (0.17)	0.18 (0.01)	0.24 (0.15)	0.37 (0.23)		0.40 (0.24)	0.43 (0.21)	
					0.39 (0.18)	0.43 (0.17)	0.17 (0.03)	0.16 (0.03)	0.43 (0.21)	0.44 (0.21)
10F	4025	0.54 (0.25)	0.47 (0.21)	0.18 (0.01)	0.25 (0.15)	0.42 (0.28)		0.38 (0.23)	0.47 (0.25)	
					0.37 (0.18)	0.49 (0.33)	0.20 (0.17)	0.15 (0.02)	0.47 (0.25)	0.47 (0.25)
9F	4000	0.47 (0.23)	0.49 (0.25)	0.17 (0.01)	0.26 (0.15)	0.47 (0.33)		0.38 (0.23)	0.43 (0.23)	
					0.38 (0.18)	0.45 (0.31)	0.20 (0.17)	0.15 (0.02)	0.43 (0.23)	0.44 (0.23)
8F	4000	0.49 (0.26)	0.44 (0.23)	0.17 (0.01)	0.27 (0.16)	0.43 (0.31)		0.37 (0.23)	0.45 (0.27)	
					0.38 (0.18)	0.49 (0.35)	0.21 (0.17)	0.15 (0.02)	0.45 (0.27)	0.46 (0.27)
7F	4000	0.52 (0.30)	0.47 (0.26)	0.17 (0.01)	0.28 (0.16)	0.48 (0.35)		0.35 (0.22)	0.49 (0.30)	
					0.37 (0.17)	0.54 (0.40)	0.23 (0.18)	0.15 (0.01)	0.49 (0.30)	0.49 (0.30)
6F	4000	0.55 (0.33)	0.50 (0.30)	0.17 (0.01)	0.29 (0.16)	0.53 (0.40)		0.33 (0.21)	0.50 (0.33)	
					0.36 (0.17)	0.58 (0.44)	0.26 (0.19)	0.15 (0.01)	0.50 (0.33)	0.50 (0.33)
5F	4000	0.49 (0.29)	0.52 (0.33)	0.17 (0.00)	0.30 (0.16)	0.57 (0.44)		0.23 (0.17)	0.47 (0.32)	
					0.36 (0.17)	0.53 (0.39)	0.19 (0.15)	0.10 (0.01)	0.47 (0.32)	0.46 (0.32)
4F	4000	0.51 (0.32)	0.47 (0.29)	0.17 (0.00)	0.31 (0.16)	0.52 (0.39)		0.23 (0.16)	0.48 (0.35)	
					0.35 (0.17)	0.57 (0.43)	0.20 (0.15)	0.10 (0.00)	0.48 (0.35)	0.51 (0.38)
3F	4000	0.53 (0.34)	0.49 (0.32)	0.17 (0.00)	0.33 (0.16)	0.56 (0.43)		0.21 (0.16)	0.51 (0.38)	
					0.34 (0.17)	0.61 (0.47)	0.22 (0.16)	0.10 (0.00)	0.51 (0.38)	0.52 (0.41)
2F	4450	0.55 (0.37)	0.51 (0.34)	0.16 (0.00)	0.35 (0.17)	0.59 (0.47)		0.18 (0.15)	0.53 (0.41)	
					0.32 (0.16)	0.66 (0.51)	0.24 (0.16)	0.10 (0.01)	0.53 (0.41)	0.52 (0.41)
1F			0.57 (0.37)		0.43 (0.29)	0.68 (0.51)		0.03 (0.07)		
			0.25 (0.23)	0.35 (0.03)		0.31 (0.19)	0.00 (0.06)			
			12800				7200			
			20000							

A

B

C

3 フレーム (S=1/283)

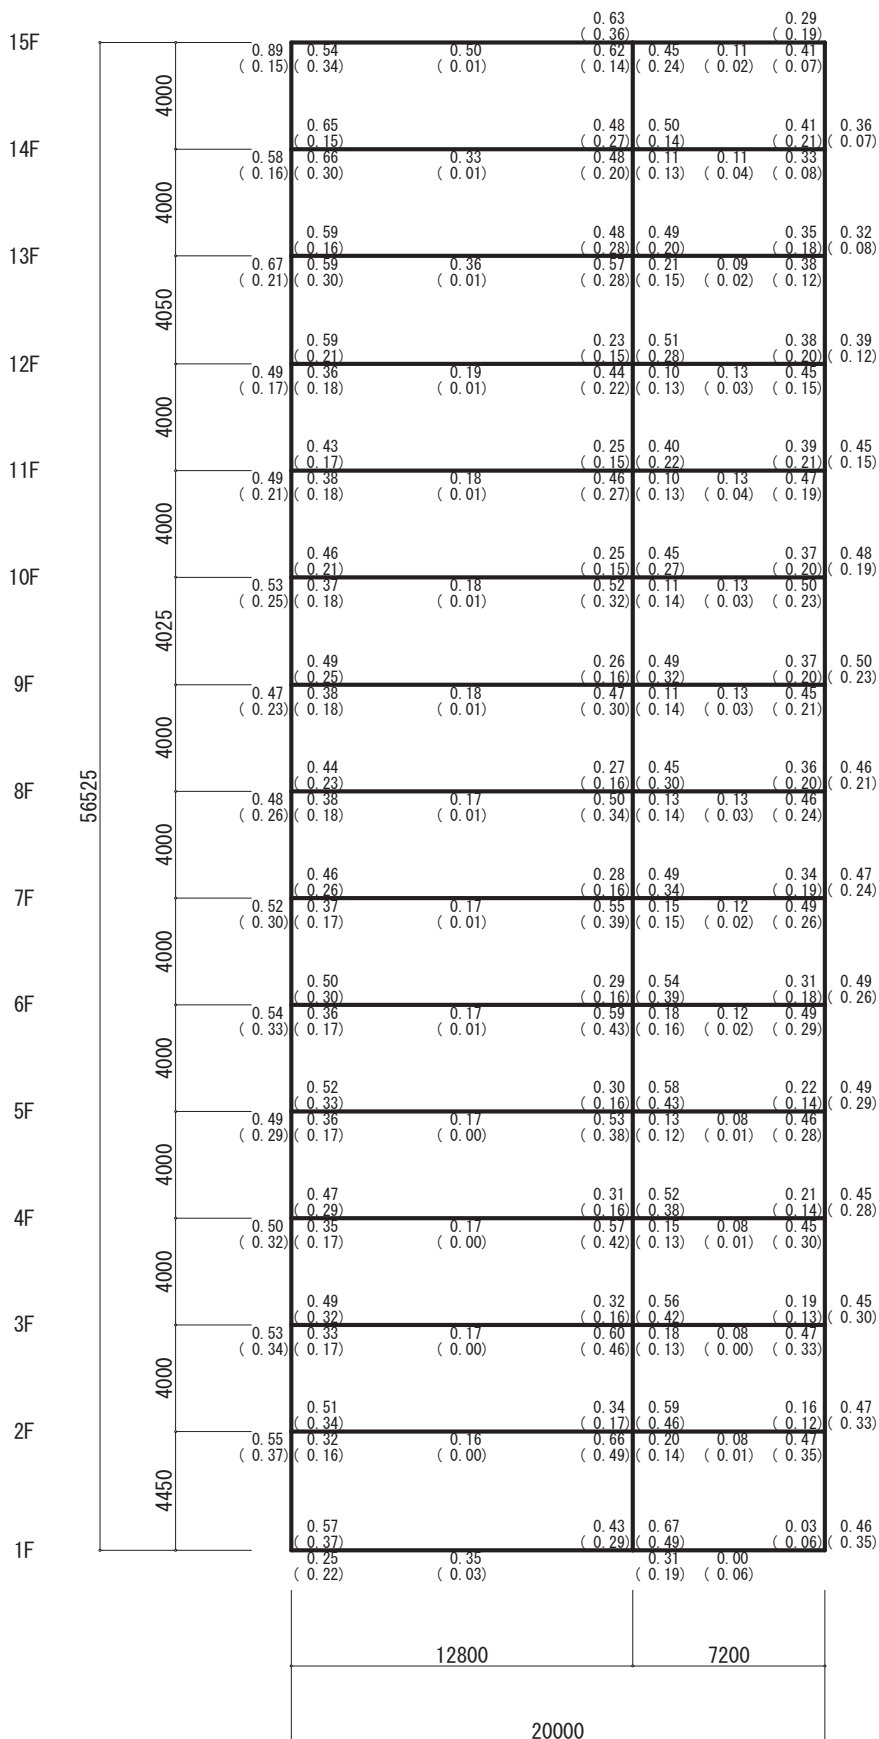

A

B

C

4 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.96 (0.15)	0.53 (0.34)	0.50 (0.01)	0.63 (0.36)	0.44 (0.24)	0.11 (0.02)	0.29 (0.19)	0.42 (0.07)
					0.74 (0.14)				
14F	4000	0.63 (0.15)	0.71 (0.15)	0.33 (0.01)	0.48 (0.27)	0.61 (0.14)	0.09 (0.04)	0.39 (0.20)	0.35 (0.07)
					0.58 (0.19)	0.07 (0.10)		0.28 (0.08)	
13F	4050	0.71 (0.20)	0.64 (0.15)	0.36 (0.01)	0.48 (0.28)	0.58 (0.19)	0.08 (0.02)	0.32 (0.18)	0.28 (0.08)
					0.65 (0.26)	0.16 (0.12)		0.34 (0.10)	
12F	4000	0.52 (0.16)	0.62 (0.20)	0.19 (0.01)	0.24 (0.16)	0.57 (0.26)	0.11 (0.04)	0.36 (0.20)	0.34 (0.10)
					0.35 (0.18)	0.09 (0.10)		0.40 (0.13)	
11F	4000	0.50 (0.20)	0.46 (0.16)	0.18 (0.01)	0.25 (0.16)	0.45 (0.21)	0.11 (0.04)	0.36 (0.20)	0.40 (0.13)
					0.37 (0.18)	0.10 (0.10)		0.41 (0.16)	
10F	4025	0.55 (0.23)	0.47 (0.20)	0.18 (0.01)	0.26 (0.16)	0.48 (0.25)	0.11 (0.03)	0.34 (0.19)	0.42 (0.16)
					0.55 (0.30)	0.09 (0.11)		0.43 (0.19)	
9F	4000	0.52 (0.22)	0.51 (0.23)	0.18 (0.01)	0.27 (0.16)	0.54 (0.30)	0.11 (0.03)	0.34 (0.19)	0.43 (0.19)
					0.37 (0.17)	0.09 (0.11)		0.39 (0.17)	
8F	4000	0.51 (0.24)	0.48 (0.22)	0.17 (0.01)	0.28 (0.16)	0.51 (0.28)	0.11 (0.03)	0.33 (0.19)	0.39 (0.17)
					0.55 (0.31)	0.08 (0.11)		0.39 (0.19)	
7F	4000	0.54 (0.27)	0.49 (0.24)	0.17 (0.01)	0.29 (0.16)	0.52 (0.31)	0.11 (0.02)	0.31 (0.18)	0.40 (0.19)
					0.58 (0.35)	0.11 (0.12)		0.40 (0.22)	
6F	4000	0.55 (0.30)	0.51 (0.27)	0.17 (0.00)	0.30 (0.16)	0.55 (0.35)	0.10 (0.02)	0.28 (0.18)	0.41 (0.22)
					0.35 (0.17)	0.60 (0.38)		0.41 (0.24)	
5F	4000	0.49 (0.27)	0.52 (0.30)	0.17 (0.00)	0.30 (0.16)	0.58 (0.38)	0.07 (0.02)	0.21 (0.14)	0.41 (0.24)
					0.35 (0.17)	0.53 (0.34)		0.38 (0.23)	
4F	4000	0.49 (0.29)	0.46 (0.27)	0.17 (0.00)	0.31 (0.16)	0.51 (0.34)	0.07 (0.01)	0.20 (0.14)	0.37 (0.23)
					0.55 (0.37)	0.11 (0.10)		0.37 (0.25)	
3F	4000	0.51 (0.32)	0.47 (0.29)	0.17 (0.00)	0.32 (0.17)	0.53 (0.37)	0.07 (0.00)	0.17 (0.13)	0.37 (0.25)
					0.33 (0.17)	0.14 (0.11)		0.38 (0.26)	
2F	4450	0.52 (0.34)	0.48 (0.32)	0.17 (0.00)	0.34 (0.17)	0.55 (0.41)	0.07 (0.00)	0.14 (0.12)	0.37 (0.26)
					0.32 (0.16)	0.61 (0.44)		0.38 (0.28)	
1F		0.54 (0.34)			0.43 (0.29)	0.61 (0.44)		0.03 (0.06)	0.37 (0.28)
		0.25 (0.22)		0.35 (0.03)		0.31 (0.19)	0.00 (0.06)		
		12800				7200			
		20000							

A

B

C

5 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.67 (0.09)	0.45 (0.24)	0.35 (0.00)	0.51 (0.25)	0.24 (0.13)	0.05 (0.01)	0.17 (0.11)		
					0.58 (0.08)			0.30 (0.04)		
14F	4000	0.42 (0.09)	0.54 (0.22)	0.24 (0.01)	0.40 (0.20)	0.47 (0.08)	0.06 (0.02)	0.25 (0.13)	0.24 (0.04)	
					0.42 (0.12)			0.18 (0.05)		
13F	4050	0.50 (0.13)	0.49 (0.21)	0.26 (0.01)	0.41 (0.20)	0.43 (0.12)	0.09 (0.01)	0.21 (0.12)	0.19 (0.05)	
					0.49 (0.17)			0.23 (0.07)		
12F	4000	0.34 (0.10)	0.52 (0.21)	0.24 (0.01)	0.43 (0.20)	0.44 (0.17)	0.05 (0.02)	0.23 (0.13)	0.23 (0.07)	
					0.38 (0.14)			0.28 (0.09)		
11F	4000	0.33 (0.13)	0.52 (0.21)	0.23 (0.01)	0.45 (0.20)	0.36 (0.14)	0.07 (0.02)	0.24 (0.14)	0.28 (0.09)	
					0.36 (0.17)			0.29 (0.11)		
10F	4025	0.37 (0.15)	0.51 (0.21)	0.24 (0.00)	0.45 (0.20)	0.37 (0.17)	0.07 (0.02)	0.23 (0.13)	0.29 (0.11)	
					0.40 (0.20)			0.31 (0.14)		
9F	4000	0.38 (0.15)	0.52 (0.21)	0.23 (0.00)	0.46 (0.20)	0.41 (0.20)	0.07 (0.02)	0.23 (0.13)	0.31 (0.14)	
					0.43 (0.19)			0.28 (0.13)		
8F	4000	0.38 (0.17)	0.52 (0.21)	0.23 (0.00)	0.46 (0.20)	0.41 (0.19)	0.07 (0.02)	0.23 (0.13)	0.28 (0.13)	
					0.43 (0.22)			0.28 (0.14)		
7F	4000	0.41 (0.19)	0.51 (0.21)	0.23 (0.00)	0.47 (0.20)	0.42 (0.22)	0.07 (0.02)	0.21 (0.13)	0.29 (0.14)	
					0.45 (0.25)			0.30 (0.16)		
6F	4000	0.42 (0.22)	0.51 (0.21)	0.23 (0.00)	0.47 (0.21)	0.44 (0.25)	0.07 (0.01)	0.19 (0.12)	0.30 (0.16)	
					0.47 (0.28)			0.30 (0.18)		
5F	4000	0.38 (0.19)	0.50 (0.21)	0.23 (0.00)	0.48 (0.21)	0.46 (0.28)	0.09 (0.01)	0.18 (0.12)	0.30 (0.18)	
					0.41 (0.25)			0.27 (0.17)		
4F	4000	0.39 (0.21)	0.50 (0.21)	0.23 (0.00)	0.48 (0.21)	0.40 (0.25)	0.10 (0.01)	0.17 (0.12)	0.27 (0.17)	
					0.42 (0.27)			0.28 (0.18)		
3F	4000	0.40 (0.23)	0.49 (0.21)	0.23 (0.00)	0.49 (0.21)	0.42 (0.27)	0.12 (0.00)	0.16 (0.11)	0.28 (0.18)	
					0.43 (0.30)			0.28 (0.20)		
2F	4450	0.38 (0.24)	0.49 (0.21)	0.23 (0.00)	0.51 (0.21)	0.42 (0.30)	0.13 (0.00)	0.14 (0.11)	0.28 (0.20)	
					0.45 (0.32)			0.29 (0.21)		
1F		0.42 (0.24)		0.25 (0.02)	0.32 (0.22)	0.48 (0.32)	0.00 (0.05)	0.02 (0.05)	0.30 (0.21)	
		0.19 (0.17)				0.24 (0.15)				
		12800				7200				
		20000								



A

B

C

6 フレーム (S=1/283)

(2) 短期荷重時断面検定比図

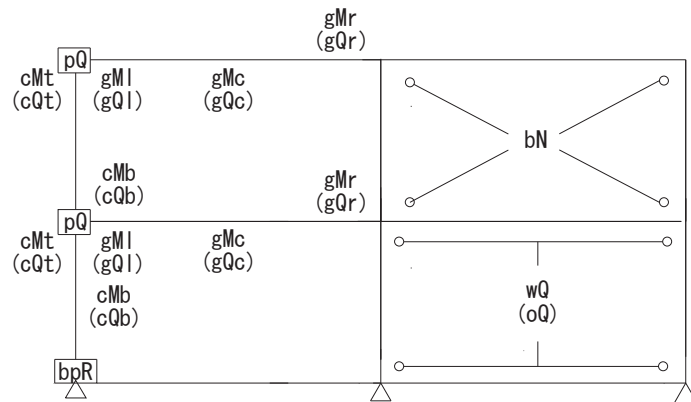

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

56525	15F	4000	0.68 (0.05)	0.30 (0.12)	0.08 (0.05)	0.10 (0.07)	0.36 (0.08)	0.46 (0.18)	0.08 (0.09)	0.39 (0.18)	0.37 (0.08)	0.36 (0.16)	0.05 (0.07)	0.35 (0.16)	0.36 (0.08)	0.40 (0.18)	0.08 (0.09)	0.45 (0.18)	0.35 (0.08)	0.10 (0.08)	0.08 (0.05)	0.29 (0.12)	0.68 (0.05)
	14F	4000	0.54 (0.09)	0.48 (0.05)	0.06 (0.12)	0.40 (0.13)	0.67 (0.08)	0.72 (0.26)	0.06 (0.16)	0.66 (0.12)	0.47 (0.12)	0.66 (0.24)	0.04 (0.14)	0.47 (0.12)	0.67 (0.25)	0.06 (0.16)	0.49 (0.12)	0.71 (0.26)	0.66 (0.13)	0.39 (0.12)	0.06 (0.12)	0.59 (0.20)	0.48 (0.05)
	13F	4050	0.62 (0.13)	0.52 (0.09)	0.08 (0.17)	0.55 (0.19)	0.75 (0.12)	0.86 (0.30)	0.05 (0.19)	0.81 (0.16)	0.58 (0.16)	0.73 (0.12)	0.81 (0.29)	0.04 (0.18)	0.57 (0.17)	0.81 (0.29)	0.05 (0.19)	0.85 (0.16)	0.75 (0.12)	0.55 (0.19)	0.08 (0.17)	0.77 (0.25)	0.51 (0.09)
	12F	4000	0.36 (0.10)	0.60 (0.13)	0.05 (0.13)	0.42 (0.14)	0.84 (0.16)	0.68 (0.23)	0.04 (0.16)	0.62 (0.14)	0.83 (0.21)	0.83 (0.16)	0.02 (0.14)	0.45 (0.14)	0.62 (0.22)	0.04 (0.16)	0.42 (0.14)	0.68 (0.14)	0.84 (0.16)	0.42 (0.14)	0.06 (0.13)	0.59 (0.10)	0.60 (0.13)
	11F	4000	0.40 (0.13)	0.34 (0.10)	0.04 (0.14)	0.49 (0.17)	0.61 (0.14)	0.78 (0.26)	0.03 (0.19)	0.49 (0.17)	0.71 (0.24)	0.59 (0.14)	0.02 (0.17)	0.49 (0.17)	0.72 (0.25)	0.03 (0.19)	0.47 (0.17)	0.77 (0.15)	0.60 (0.14)	0.48 (0.15)	0.04 (0.14)	0.63 (0.13)	0.34 (0.10)
	10F	4025	0.46 (0.16)	0.37 (0.13)	0.05 (0.16)	0.54 (0.17)	0.66 (0.17)	0.81 (0.27)	0.03 (0.20)	0.50 (0.22)	0.74 (0.25)	0.65 (0.17)	0.02 (0.18)	0.50 (0.22)	0.72 (0.26)	0.03 (0.19)	0.51 (0.21)	0.81 (0.17)	0.65 (0.23)	0.53 (0.17)	0.05 (0.16)	0.70 (0.23)	0.37 (0.13)
	9F	4000	0.52 (0.17)	0.55 (0.16)	0.03 (0.14)	0.45 (0.20)	0.74 (0.21)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.21)	0.68 (0.22)	0.70 (0.22)	0.02 (0.17)	0.37 (0.21)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.71 (0.20)	0.69 (0.24)	0.74 (0.21)	0.44 (0.15)	0.03 (0.14)	0.52 (0.17)	0.55 (0.16)
	8F	4000	0.56 (0.21)	0.50 (0.17)	0.02 (0.15)	0.48 (0.23)	0.66 (0.20)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.42 (0.25)	0.67 (0.23)	0.61 (0.21)	0.02 (0.16)	0.42 (0.25)	0.67 (0.23)	0.03 (0.17)	0.73 (0.23)	0.70 (0.24)	0.66 (0.20)	0.48 (0.16)	0.03 (0.15)	0.56 (0.21)	0.50 (0.17)
	7F	4000	0.62 (0.25)	0.55 (0.21)	0.03 (0.16)	0.50 (0.27)	0.70 (0.23)	0.71 (0.25)	0.03 (0.18)	0.45 (0.29)	0.69 (0.24)	0.66 (0.25)	0.02 (0.17)	0.45 (0.29)	0.68 (0.23)	0.03 (0.17)	0.77 (0.27)	0.70 (0.25)	0.50 (0.17)	0.03 (0.16)	0.62 (0.25)	0.58 (0.21)	0.55 (0.21)
	6F	4000	0.68 (0.29)	0.62 (0.25)	0.03 (0.17)	0.53 (0.18)	0.75 (0.27)	0.72 (0.25)	0.03 (0.18)	0.71 (0.33)	0.73 (0.29)	0.69 (0.24)	0.02 (0.17)	0.48 (0.33)	0.73 (0.24)	0.03 (0.18)	0.79 (0.30)	0.75 (0.27)	0.61 (0.18)	0.75 (0.22)	0.03 (0.17)	0.62 (0.25)	0.68 (0.29)
	5F	4000	0.62 (0.26)	0.68 (0.29)	0.02 (0.18)	0.56 (0.27)	0.78 (0.30)	0.71 (0.25)	0.03 (0.18)	0.41 (0.30)	0.77 (0.33)	0.70 (0.24)	0.02 (0.17)	0.41 (0.30)	0.71 (0.24)	0.03 (0.18)	0.68 (0.27)	0.78 (0.30)	0.56 (0.20)	0.02 (0.18)	0.62 (0.26)	0.68 (0.29)	
	4F	4000	0.68 (0.30)	0.63 (0.26)	0.02 (0.18)	0.58 (0.30)	0.67 (0.27)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.43 (0.33)	0.70 (0.30)	0.67 (0.24)	0.02 (0.17)	0.43 (0.33)	0.71 (0.24)	0.03 (0.17)	0.71 (0.30)	0.67 (0.27)	0.58 (0.21)	0.02 (0.18)	0.68 (0.30)	0.65 (0.24)	0.62 (0.26)
	3F	4000	0.72 (0.33)	0.69 (0.30)	0.02 (0.19)	0.60 (0.33)	0.70 (0.30)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.44 (0.36)	0.71 (0.33)	0.68 (0.23)	0.02 (0.17)	0.44 (0.36)	0.71 (0.23)	0.03 (0.17)	0.71 (0.33)	0.67 (0.24)	0.70 (0.30)	0.60 (0.22)	0.02 (0.19)	0.72 (0.33)	0.69 (0.30)
	2F	4450	0.61 (0.36)	0.76 (0.33)	0.02 (0.17)	0.55 (0.36)	0.75 (0.33)	0.58 (0.21)	0.04 (0.14)	0.43 (0.39)	0.61 (0.21)	0.77 (0.36)	0.02 (0.15)	0.43 (0.39)	0.63 (0.22)	0.04 (0.14)	0.62 (0.36)	0.75 (0.33)	0.55 (0.21)	0.02 (0.17)	0.61 (0.36)	0.76 (0.33)	
	1F		0.85 (0.36)	0.85 (0.36)	0.07 (0.29)	0.24 (0.38)	0.86 (0.36)	0.18 (0.26)	0.02 (0.17)	0.18 (0.25)	0.90 (0.39)	0.18 (0.25)	0.02 (0.16)	0.18 (0.25)	0.90 (0.39)	0.18 (0.25)	0.02 (0.17)	0.24 (0.38)	0.86 (0.36)	0.07 (0.30)	0.29 (0.36)	0.85 (0.36)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000						
			1		2		3		4		5		6		A フレーム (S=1/283)								

15F	56525	4000	0.68 (0.07)	0.36 (0.17)	0.11 (0.05)	0.12 (0.11)	0.42 (0.10)	0.53 (0.24)	0.12 (0.09)	0.40 (0.10)	0.45 (0.24)	0.40 (0.21)	0.08 (0.07)	0.42 (0.10)	0.43 (0.22)	0.46 (0.24)	0.12 (0.09)	0.41 (0.10)	0.55 (0.24)	0.11 (0.11)	0.11 (0.05)	0.67 (0.06)	0.35 (0.16)			
14F			4000	0.65 (0.11)	0.55 (0.07)	0.08 (0.14)	0.42 (0.16)	0.57 (0.30)	0.79 (0.30)	0.09 (0.16)	0.52 (0.16)	0.70 (0.29)	0.55 (0.10)	0.07 (0.15)	0.54 (0.15)	0.73 (0.29)	0.58 (0.10)	0.10 (0.17)	0.08 (0.16)	0.81 (0.31)	0.67 (0.10)	0.40 (0.14)	0.08 (0.13)	0.64 (0.11)	0.54 (0.06)	
13F		4050		0.73 (0.15)	0.64 (0.11)	0.10 (0.18)	0.56 (0.20)	0.68 (0.22)	0.93 (0.35)	0.76 (0.16)	0.08 (0.20)	0.85 (0.33)	0.67 (0.16)	0.06 (0.19)	0.65 (0.21)	0.88 (0.33)	0.70 (0.15)	0.08 (0.20)	0.67 (0.21)	0.95 (0.35)	0.78 (0.16)	0.54 (0.20)	0.10 (0.17)	0.84 (0.29)	0.62 (0.11)	
12F			4000	0.46 (0.12)	0.69 (0.15)	0.07 (0.14)	0.45 (0.15)	0.51 (0.18)	0.87 (0.26)	0.75 (0.26)	0.05 (0.17)	0.65 (0.25)	0.79 (0.21)	0.52 (0.18)	0.63 (0.23)	0.04 (0.15)	0.67 (0.24)	0.81 (0.21)	0.54 (0.18)	0.66 (0.25)	0.76 (0.17)	0.86 (0.21)	0.43 (0.15)	0.07 (0.14)	0.66 (0.15)	0.67 (0.15)
11F		4000		0.47 (0.15)	0.43 (0.12)	0.06 (0.16)	0.54 (0.17)	0.56 (0.22)	0.87 (0.30)	0.76 (0.30)	0.05 (0.20)	0.77 (0.21)	0.57 (0.28)	0.76 (0.27)	0.04 (0.19)	0.58 (0.21)	0.80 (0.28)	0.59 (0.18)	0.78 (0.28)	0.04 (0.21)	0.88 (0.30)	0.64 (0.17)	0.55 (0.21)	0.06 (0.16)	0.46 (0.15)	0.42 (0.12)
10F			4025	0.53 (0.19)	0.46 (0.15)	0.07 (0.18)	0.59 (0.19)	0.62 (0.26)	0.91 (0.31)	0.05 (0.21)	0.60 (0.25)	0.81 (0.29)	0.65 (0.21)	0.79 (0.28)	0.04 (0.19)	0.60 (0.24)	0.82 (0.29)	0.66 (0.21)	0.82 (0.29)	0.05 (0.22)	0.93 (0.32)	0.69 (0.21)	0.58 (0.20)	0.07 (0.18)	0.51 (0.19)	0.45 (0.15)
9F		4000		0.56 (0.21)	0.59 (0.19)	0.03 (0.17)	0.51 (0.17)	0.78 (0.26)	0.69 (0.22)	0.87 (0.30)	0.75 (0.29)	0.05 (0.19)	0.77 (0.22)	0.72 (0.25)	0.47 (0.22)	0.77 (0.28)	0.80 (0.29)	0.73 (0.24)	0.47 (0.28)	0.03 (0.20)	0.82 (0.29)	0.78 (0.25)	0.75 (0.23)	0.50 (0.16)	0.03 (0.16)	0.55 (0.21)
8F			4000	0.60 (0.25)	0.54 (0.21)	0.03 (0.18)	0.56 (0.18)	0.71 (0.24)	0.83 (0.30)	0.04 (0.20)	0.53 (0.26)	0.78 (0.28)	0.64 (0.22)	0.76 (0.27)	0.03 (0.19)	0.52 (0.25)	0.79 (0.28)	0.65 (0.22)	0.78 (0.28)	0.04 (0.20)	0.84 (0.30)	0.70 (0.23)	0.76 (0.25)	0.55 (0.18)	0.03 (0.18)	0.59 (0.25)
7F		4000		0.66 (0.29)	0.59 (0.25)	0.03 (0.19)	0.59 (0.19)	0.82 (0.27)	0.85 (0.30)	0.04 (0.20)	0.56 (0.29)	0.81 (0.29)	0.70 (0.26)	0.79 (0.28)	0.03 (0.20)	0.56 (0.28)	0.82 (0.29)	0.70 (0.25)	0.81 (0.29)	0.04 (0.21)	0.86 (0.31)	0.74 (0.25)	0.58 (0.19)	0.03 (0.19)	0.65 (0.29)	0.58 (0.25)
6F			4000	0.72 (0.34)	0.65 (0.29)	0.03 (0.20)	0.62 (0.21)	0.79 (0.27)	0.86 (0.30)	0.04 (0.21)	0.60 (0.33)	0.83 (0.29)	0.76 (0.29)	0.81 (0.29)	0.03 (0.20)	0.59 (0.32)	0.84 (0.30)	0.76 (0.28)	0.83 (0.29)	0.04 (0.21)	0.87 (0.31)	0.78 (0.26)	0.61 (0.31)	0.03 (0.21)	0.71 (0.34)	0.64 (0.29)
5F		4000		0.65 (0.31)	0.71 (0.34)	0.03 (0.20)	0.64 (0.22)	0.85 (0.31)	0.75 (0.30)	0.04 (0.21)	0.52 (0.29)	0.83 (0.29)	0.74 (0.33)	0.82 (0.29)	0.03 (0.20)	0.51 (0.28)	0.84 (0.30)	0.84 (0.32)	0.78 (0.29)	0.04 (0.21)	0.85 (0.30)	0.84 (0.30)	0.74 (0.22)	0.63 (0.20)	0.03 (0.31)	0.64 (0.34)
4F			4000	0.70 (0.35)	0.65 (0.31)	0.03 (0.21)	0.66 (0.24)	0.74 (0.28)	0.83 (0.30)	0.04 (0.20)	0.55 (0.31)	0.82 (0.29)	0.74 (0.29)	0.81 (0.29)	0.03 (0.20)	0.54 (0.31)	0.83 (0.29)	0.74 (0.28)	0.82 (0.29)	0.04 (0.20)	0.83 (0.31)	0.73 (0.28)	0.65 (0.24)	0.03 (0.21)	0.69 (0.35)	0.64 (0.31)
3F		4000		0.74 (0.40)	0.70 (0.35)	0.03 (0.22)	0.68 (0.26)	0.76 (0.32)	0.86 (0.30)	0.05 (0.19)	0.56 (0.34)	0.80 (0.28)	0.78 (0.31)	0.80 (0.28)	0.03 (0.19)	0.55 (0.33)	0.81 (0.29)	0.78 (0.31)	0.80 (0.28)	0.05 (0.19)	0.80 (0.35)	0.75 (0.31)	0.67 (0.26)	0.03 (0.21)	0.73 (0.39)	0.70 (0.35)
2F			4450	0.69 (0.43)	0.77 (0.40)	0.03 (0.19)	0.62 (0.24)	0.80 (0.36)	0.72 (0.26)	0.05 (0.17)	0.52 (0.36)	0.72 (0.25)	0.82 (0.34)	0.74 (0.26)	0.03 (0.17)	0.51 (0.36)	0.82 (0.25)	0.74 (0.33)	0.69 (0.39)	0.05 (0.17)	0.72 (0.39)	0.80 (0.24)	0.63 (0.19)	0.03 (0.43)	0.69 (0.43)	0.76 (0.39)
1F				0.88 (0.43)	0.88 (0.43)	0.09 (0.33)	0.27 (0.44)	0.94 (0.39)	0.21 (0.29)	0.03 (0.18)	0.20 (0.28)	0.94 (0.36)	0.20 (0.28)	0.94 (0.36)	0.20 (0.18)	0.20 (0.29)	0.93 (0.36)	0.20 (0.28)	0.93 (0.36)	0.21 (0.29)	0.93 (0.39)	0.27 (0.44)	0.09 (0.33)	0.32 (0.40)	0.87 (0.43)	
				7200				7200				7200				7200				7200						
			36000																							
		1	2				3				4				5				6							
		B フレーム (S=1/283)																								

56525	15F	4000	0.22 (0.04)	0.36 (0.15)	0.08 (0.06)	0.15 (0.11)	0.32 (0.06)	0.39 (0.17)	0.06 (0.08)	0.30 (0.06)	0.30 (0.13)	0.06 (0.07)	0.35 (0.07)	0.34 (0.16)	0.05 (0.09)	0.45 (0.18)	0.31 (0.06)	0.15 (0.11)	0.09 (0.04)	0.30 (0.13)	0.19 (0.03)
	14F	4000	0.23 (0.06)	0.26 (0.04)	0.03 (0.12)	0.46 (0.09)	0.40 (0.25)	0.07 (0.14)	0.40 (0.09)	0.57 (0.23)	0.41 (0.06)	0.06 (0.15)	0.41 (0.09)	0.49 (0.14)	0.02 (0.12)	0.57 (0.07)	0.38 (0.16)	0.43 (0.11)	0.03 (0.11)	0.53 (0.15)	0.24 (0.03)
	13F	4050	0.31 (0.09)	0.31 (0.06)	0.04 (0.15)	0.62 (0.16)	0.47 (0.09)	0.07 (0.30)	0.50 (0.13)	0.72 (0.27)	0.49 (0.09)	0.06 (0.19)	0.51 (0.12)	0.60 (0.17)	0.02 (0.15)	0.69 (0.11)	0.41 (0.15)	0.59 (0.15)	0.04 (0.15)	0.71 (0.08)	0.30 (0.05)
	12F	4000	0.40 (0.11)	0.46 (0.09)	0.04 (0.11)	0.43 (0.14)	0.66 (0.19)	0.04 (0.12)	0.66 (0.15)	0.44 (0.17)	0.03 (0.12)	0.65 (0.14)	0.67 (0.12)	0.44 (0.12)	0.01 (0.10)	0.50 (0.13)	0.60 (0.11)	0.40 (0.10)	0.04 (0.10)	0.50 (0.11)	0.44 (0.08)
	11F	4000	0.50 (0.14)	0.41 (0.11)	0.04 (0.11)	0.44 (0.18)	0.63 (0.19)	0.04 (0.12)	0.75 (0.20)	0.45 (0.17)	0.03 (0.12)	0.74 (0.18)	0.65 (0.12)	0.45 (0.12)	0.01 (0.10)	0.51 (0.16)	0.56 (0.11)	0.41 (0.10)	0.03 (0.10)	0.51 (0.14)	0.39 (0.11)
	10F	4025	0.54 (0.17)	0.49 (0.14)	0.04 (0.12)	0.48 (0.22)	0.72 (0.20)	0.04 (0.13)	0.78 (0.24)	0.49 (0.18)	0.04 (0.13)	0.75 (0.23)	0.73 (0.13)	0.47 (0.11)	0.01 (0.20)	0.64 (0.20)	0.45 (0.12)	0.04 (0.11)	0.51 (0.17)	0.47 (0.14)	
	9F	4000	0.48 (0.16)	0.54 (0.17)	0.04 (0.11)	0.45 (0.21)	0.74 (0.19)	0.04 (0.13)	0.64 (0.23)	0.78 (0.18)	0.03 (0.13)	0.61 (0.21)	0.76 (0.12)	0.46 (0.11)	0.01 (0.18)	0.55 (0.18)	0.43 (0.11)	0.03 (0.11)	0.46 (0.15)	0.51 (0.17)	
	8F	4000	0.53 (0.19)	0.48 (0.16)	0.03 (0.11)	0.44 (0.24)	0.61 (0.19)	0.04 (0.12)	0.69 (0.27)	0.47 (0.17)	0.03 (0.13)	0.67 (0.25)	0.62 (0.12)	0.44 (0.10)	0.01 (0.21)	0.50 (0.21)	0.55 (0.11)	0.42 (0.10)	0.03 (0.18)	0.51 (0.18)	0.46 (0.15)
	7F	4000	0.57 (0.21)	0.52 (0.19)	0.04 (0.12)	0.47 (0.28)	0.66 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.31)	0.50 (0.18)	0.03 (0.13)	0.71 (0.29)	0.66 (0.13)	0.46 (0.11)	0.01 (0.25)	0.51 (0.25)	0.60 (0.12)	0.45 (0.11)	0.03 (0.21)	0.55 (0.21)	0.50 (0.18)
	6F	4000	0.59 (0.24)	0.57 (0.21)	0.04 (0.12)	0.48 (0.32)	0.70 (0.20)	0.04 (0.13)	0.52 (0.35)	0.72 (0.19)	0.03 (0.13)	0.57 (0.32)	0.71 (0.13)	0.46 (0.11)	0.01 (0.28)	0.51 (0.28)	0.63 (0.13)	0.48 (0.11)	0.03 (0.11)	0.57 (0.24)	0.55 (0.21)
	5F	4000	0.53 (0.24)	0.59 (0.24)	0.03 (0.13)	0.52 (0.32)	0.78 (0.21)	0.03 (0.14)	0.59 (0.35)	0.80 (0.20)	0.03 (0.14)	0.55 (0.32)	0.61 (0.14)	0.78 (0.14)	0.01 (0.11)	0.53 (0.28)	0.71 (0.14)	0.52 (0.12)	0.03 (0.23)	0.60 (0.23)	0.57 (0.24)
	4F	4000	0.55 (0.26)	0.52 (0.24)	0.03 (0.13)	0.55 (0.36)	0.74 (0.22)	0.03 (0.15)	0.59 (0.40)	0.76 (0.21)	0.03 (0.15)	0.55 (0.36)	0.64 (0.14)	0.74 (0.12)	0.01 (0.31)	0.55 (0.31)	0.67 (0.15)	0.55 (0.13)	0.03 (0.26)	0.63 (0.26)	0.51 (0.23)
	3F	4000	0.56 (0.29)	0.56 (0.26)	0.03 (0.13)	0.54 (0.40)	0.77 (0.21)	0.03 (0.14)	0.60 (0.44)	0.81 (0.21)	0.03 (0.15)	0.56 (0.40)	0.78 (0.14)	0.50 (0.11)	0.01 (0.35)	0.52 (0.35)	0.70 (0.16)	0.55 (0.13)	0.03 (0.28)	0.63 (0.26)	0.54 (0.26)
	2F	4450	0.53 (0.31)	0.59 (0.29)	0.03 (0.12)	0.50 (0.44)	0.83 (0.19)	0.03 (0.13)	0.54 (0.48)	0.87 (0.19)	0.03 (0.13)	0.50 (0.44)	0.83 (0.13)	0.45 (0.10)	0.01 (0.38)	0.46 (0.38)	0.74 (0.15)	0.53 (0.12)	0.03 (0.30)	0.59 (0.30)	0.57 (0.28)
	1F		0.75 (0.31)	0.75 (0.31)	0.06 (0.15)	0.14 (0.23)	0.92 (0.44)	0.02 (0.09)	0.12 (0.13)	0.97 (0.48)	0.02 (0.10)	0.12 (0.19)	0.93 (0.44)	0.11 (0.12)	0.02 (0.08)	0.12 (0.17)	0.85 (0.38)	0.14 (0.23)	0.06 (0.14)	0.13 (0.20)	0.74 (0.30)
			7200			7200			7200			7200			7200						
			36000																		
			1		2		3		4		5		6								
			C フレーム (S=1/283)																		


15F	4000	0.68 (0.09)	0.50 (0.19)	0.24 (0.03)	0.54 (0.20)	0.24 (0.12)	0.06 (0.03)	0.25 (0.10)	0.37 (0.05)	
					0.68 (0.10)	0.55 (0.10)		0.47 (0.17)	0.26 (0.05)	
14F	4000	0.54 (0.10)	0.71 (0.20)	0.17 (0.05)	0.61 (0.19)	0.26 (0.12)	0.06 (0.08)	0.35 (0.07)		
					0.65 (0.13)	0.64 (0.13)		0.58 (0.19)	0.31 (0.07)	
13F	4050	0.62 (0.14)	0.78 (0.21)	0.19 (0.06)	0.73 (0.15)	0.40 (0.16)	0.07 (0.10)	0.43 (0.10)		
					0.69 (0.21)	0.69 (0.15)		0.57 (0.20)	0.46 (0.10)	
12F	4000	0.36 (0.10)	0.80 (0.22)	0.17 (0.07)	0.46 (0.11)	0.38 (0.15)	0.05 (0.11)	0.40 (0.11)		
					0.76 (0.21)	0.43 (0.11)		0.55 (0.20)	0.41 (0.11)	
11F	4000	0.40 (0.12)	0.82 (0.22)	0.16 (0.07)	0.47 (0.14)	0.38 (0.15)	0.05 (0.11)	0.50 (0.15)		
					0.81 (0.22)	0.46 (0.14)		0.62 (0.22)	0.49 (0.15)	
10F	4025	0.46 (0.15)	0.87 (0.23)	0.17 (0.08)	0.53 (0.18)	0.46 (0.17)	0.05 (0.13)	0.54 (0.18)		
					0.85 (0.23)	0.59 (0.18)		0.67 (0.24)	0.54 (0.18)	
9F	4000	0.33 (0.16)	0.90 (0.23)	0.16 (0.08)	0.39 (0.18)	0.51 (0.19)	0.06 (0.14)	0.48 (0.17)		
					0.88 (0.23)	0.54 (0.18)		0.70 (0.25)	0.48 (0.17)	
8F	4000	0.37 (0.19)	0.92 (0.24)	0.16 (0.08)	0.42 (0.23)	0.55 (0.20)	0.06 (0.15)	0.53 (0.20)		
					0.91 (0.24)	0.59 (0.23)		0.74 (0.26)	0.52 (0.20)	
7F	4000	0.40 (0.23)	0.95 (0.24)	0.16 (0.09)	0.45 (0.27)	0.61 (0.22)	0.06 (0.16)	0.57 (0.22)		
					0.93 (0.24)	0.65 (0.27)		0.76 (0.26)	0.57 (0.22)	
6F	4000	0.43 (0.27)	0.96 (0.24)	0.16 (0.09)	0.46 (0.32)	0.65 (0.23)	0.06 (0.16)	0.59 (0.25)		
					0.91 (0.24)	0.71 (0.32)		0.77 (0.27)	0.59 (0.25)	
5F	4000	0.39 (0.25)	0.95 (0.24)	0.16 (0.09)	0.39 (0.30)	0.68 (0.24)	0.05 (0.17)	0.53 (0.25)		
					0.90 (0.24)	0.65 (0.30)		0.79 (0.27)	0.52 (0.25)	
4F	4000	0.44 (0.29)	0.93 (0.24)	0.16 (0.08)	0.42 (0.34)	0.70 (0.24)	0.05 (0.17)	0.55 (0.27)		
					0.90 (0.24)	0.70 (0.34)		0.79 (0.27)	0.56 (0.27)	
3F	4000	0.48 (0.32)	0.92 (0.24)	0.16 (0.08)	0.46 (0.38)	0.73 (0.25)	0.05 (0.17)	0.56 (0.30)		
					0.85 (0.23)	0.77 (0.38)		0.74 (0.26)	0.59 (0.30)	
2F	4450	0.46 (0.36)	0.86 (0.23)	0.16 (0.08)	0.51 (0.42)	0.69 (0.24)	0.05 (0.16)	0.53 (0.32)		
					0.85 (0.36)	0.33 (0.34)	0.88 (0.42)	0.15 (0.22)	0.75 (0.32)	
1F		0.29 (0.26)		0.16 (0.16)		0.26 (0.30)	0.00 (0.21)			
		12800				7200				
		20000								

A

B

C

1 フレーム (S=1/283)

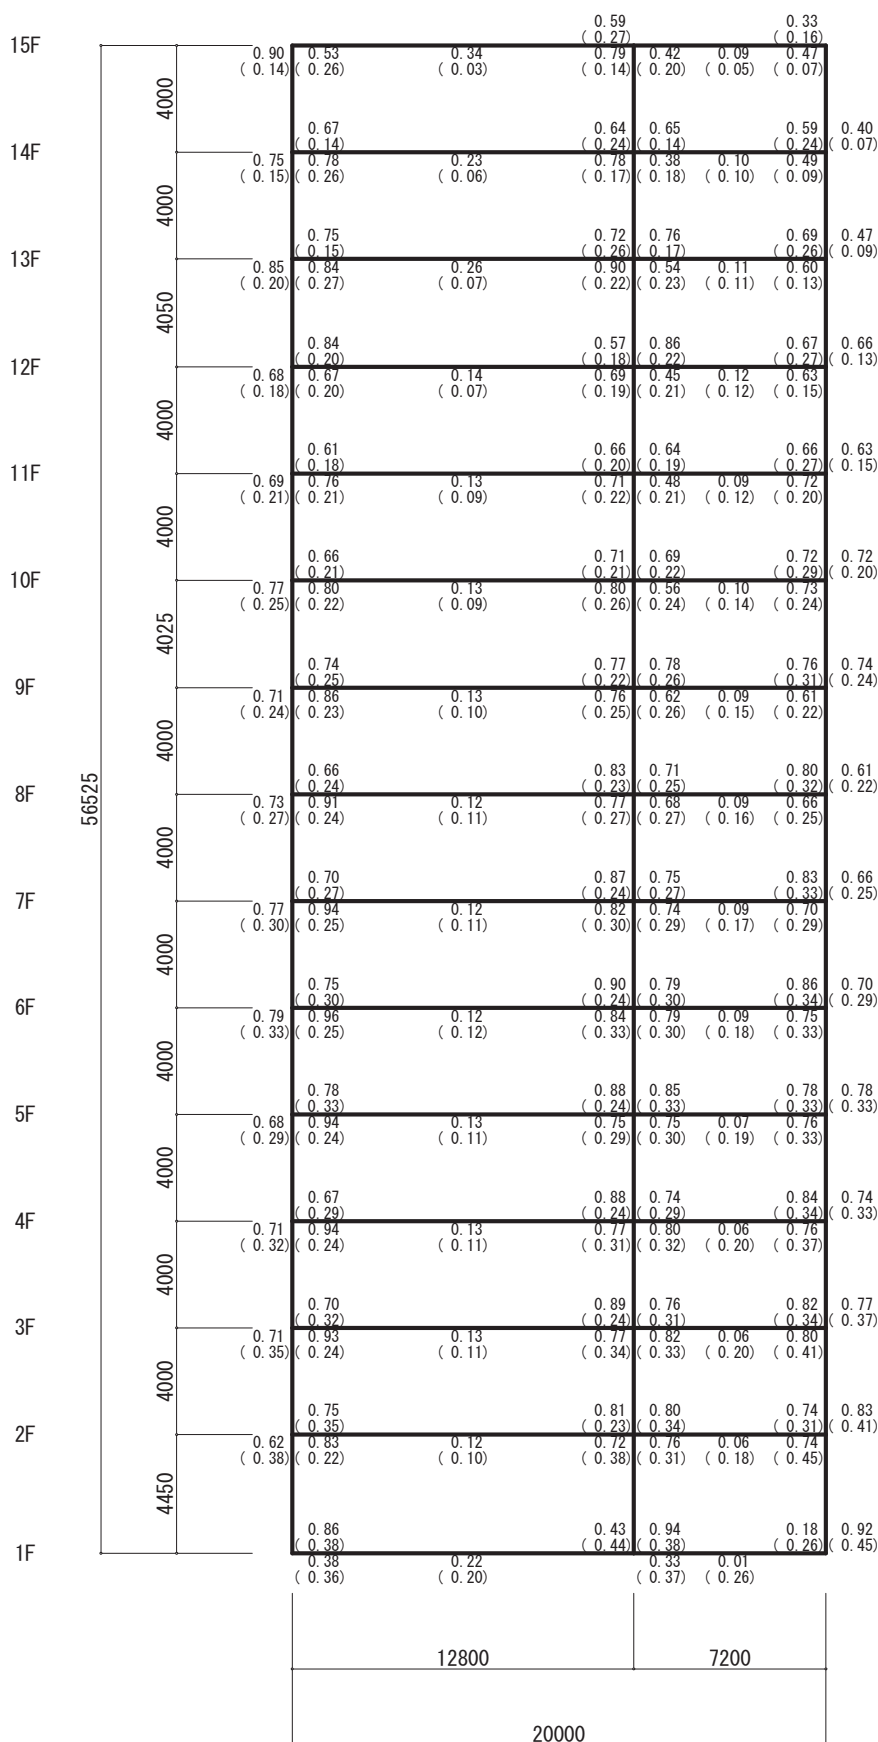

A

B

C

2 フレーム (S=1/283)

56525	4000	15F	0.87 (0.14)	0.53 (0.26)	0.34 (0.03)	0.57 (0.27)	0.43 (0.20)	0.09 (0.05)	0.33 (0.16)			
		14F	0.71 (0.15)	0.68 (0.14)	0.23 (0.06)	0.62 (0.24)	0.55 (0.14)		0.63 (0.25)	0.41 (0.07)		
		13F	0.82 (0.21)	0.73 (0.15)	0.26 (0.07)	0.71 (0.26)	0.67 (0.18)		0.73 (0.28)	0.49 (0.10)		
		12F	0.64 (0.19)	0.83 (0.21)	0.14 (0.07)	0.55 (0.18)	0.79 (0.23)		0.71 (0.28)	0.66 (0.14)		
		11F	0.67 (0.22)	0.59 (0.19)	0.13 (0.08)	0.63 (0.19)	0.57 (0.20)		0.69 (0.29)	0.66 (0.17)		
		10F	0.74 (0.26)	0.65 (0.22)	0.13 (0.09)	0.68 (0.20)	0.65 (0.23)		0.76 (0.30)	0.74 (0.21)		
		9F	0.65 (0.25)	0.70 (0.26)	0.13 (0.10)	0.75 (0.21)	0.72 (0.27)		0.81 (0.32)	0.78 (0.26)		
		8F	0.69 (0.28)	0.61 (0.25)	0.12 (0.11)	0.80 (0.22)	0.64 (0.26)		0.85 (0.33)	0.65 (0.24)		
		7F	0.75 (0.32)	0.66 (0.28)	0.12 (0.11)	0.85 (0.23)	0.70 (0.29)		0.88 (0.34)	0.68 (0.28)		
		6F	0.78 (0.36)	0.73 (0.32)	0.12 (0.12)	0.88 (0.24)	0.76 (0.33)		0.91 (0.35)	0.72 (0.32)		
		5F	0.68 (0.32)	0.77 (0.36)	0.13 (0.11)	0.86 (0.24)	0.84 (0.36)		0.81 (0.34)	0.80 (0.36)		
		4F	0.71 (0.35)	0.67 (0.32)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.74 (0.32)		0.87 (0.35)	0.76 (0.36)		
		3F	0.73 (0.38)	0.71 (0.35)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.78 (0.34)		0.86 (0.35)	0.81 (0.41)		
		2F	0.65 (0.41)	0.77 (0.38)	0.12 (0.10)	0.81 (0.22)	0.82 (0.37)		0.78 (0.32)	0.87 (0.45)		
		1F		0.90 (0.41)	0.22 (0.20)	0.43 (0.43)	0.94 (0.39)	0.34 (0.37)	0.01 (0.26)	0.18 (0.26)	0.97 (0.49)	
		12800					7200					
		20000										

A

B

C

3 フレーム (S=1/283)

56525	4000 4000 4050 4000 4000 4025 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4450	15F	0.87 (0.14)	0.52 (0.26)	0.34 (0.03)	0.70 (0.14)	0.41 (0.20)	0.10 (0.05)	0.57 (0.27)	0.35 (0.17)	0.53 (0.07)
		14F	0.71 (0.15)	0.67 (0.14)	0.23 (0.06)	0.61 (0.24)	0.58 (0.14)	0.36 (0.10)	0.10 (0.10)	0.62 (0.23)	0.43 (0.07)
		13F	0.82 (0.21)	0.73 (0.15)	0.26 (0.07)	0.70 (0.26)	0.70 (0.18)	0.53 (0.23)	0.10 (0.12)	0.71 (0.25)	0.48 (0.10)
		12F	0.64 (0.19)	0.83 (0.21)	0.14 (0.07)	0.54 (0.18)	0.81 (0.23)	0.43 (0.21)	0.11 (0.13)	0.70 (0.26)	0.67 (0.14)
		11F	0.67 (0.22)	0.58 (0.19)	0.13 (0.08)	0.63 (0.19)	0.59 (0.20)	0.46 (0.21)	0.09 (0.13)	0.68 (0.26)	0.65 (0.16)
		10F	0.74 (0.26)	0.64 (0.22)	0.13 (0.09)	0.68 (0.20)	0.66 (0.23)	0.54 (0.24)	0.09 (0.14)	0.74 (0.28)	0.73 (0.20)
		9F	0.64 (0.25)	0.70 (0.26)	0.13 (0.10)	0.75 (0.21)	0.73 (0.27)	0.60 (0.25)	0.09 (0.16)	0.78 (0.29)	0.76 (0.24)
		8F	0.69 (0.28)	0.61 (0.25)	0.12 (0.11)	0.80 (0.22)	0.65 (0.26)	0.72 (0.29)	0.09 (0.17)	0.82 (0.31)	0.62 (0.22)
		7F	0.74 (0.32)	0.66 (0.28)	0.13 (0.11)	0.84 (0.23)	0.70 (0.29)	0.78 (0.32)	0.09 (0.17)	0.85 (0.31)	0.66 (0.26)
		6F	0.78 (0.36)	0.73 (0.32)	0.12 (0.12)	0.88 (0.24)	0.76 (0.32)	0.82 (0.36)	0.08 (0.18)	0.87 (0.32)	0.71 (0.29)
		5F	0.68 (0.32)	0.77 (0.36)	0.13 (0.11)	0.85 (0.24)	0.84 (0.36)	0.74 (0.30)	0.07 (0.19)	0.79 (0.31)	0.78 (0.33)
		4F	0.71 (0.35)	0.67 (0.32)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.74 (0.31)	0.77 (0.34)	0.05 (0.20)	0.84 (0.33)	0.74 (0.34)
		3F	0.73 (0.38)	0.71 (0.35)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.78 (0.34)	0.79 (0.36)	0.05 (0.20)	0.82 (0.32)	0.78 (0.37)
		2F	0.65 (0.41)	0.77 (0.38)	0.12 (0.10)	0.80 (0.22)	0.82 (0.36)	0.69 (0.38)	0.05 (0.18)	0.74 (0.29)	0.83 (0.41)
		1F	0.90 (0.41)	0.90 (0.41)	0.22 (0.20)	0.43 (0.43)	0.93 (0.38)	0.33 (0.36)	0.01 (0.26)	0.17 (0.25)	0.93 (0.45)
					12800				7200		
			20000								

A

B

C

4 フレーム (S=1/283)


15F	4000	0.89 (0.14)	0.53 (0.26)	0.34 (0.03)	0.58 (0.27)	0.40 (0.20)	0.10 (0.05)	0.35 (0.17)		
14F	4000	0.74 (0.15)	0.66 (0.14)	0.23 (0.06)	0.63 (0.24)	0.67 (0.14)	0.32 (0.16)	0.08 (0.10)	0.59 (0.22)	0.38 (0.07)
13F	4050	0.85 (0.20)	0.75 (0.15)	0.26 (0.07)	0.71 (0.26)	0.78 (0.17)	0.47 (0.20)	0.09 (0.12)	0.67 (0.24)	0.41 (0.09)
12F	4000	0.67 (0.18)	0.84 (0.20)	0.14 (0.07)	0.56 (0.18)	0.86 (0.22)	0.37 (0.18)	0.10 (0.12)	0.65 (0.25)	0.60 (0.12)
11F	4000	0.69 (0.21)	0.60 (0.18)	0.13 (0.09)	0.65 (0.20)	0.64 (0.19)	0.40 (0.18)	0.08 (0.13)	0.64 (0.25)	0.56 (0.14)
10F	4025	0.77 (0.25)	0.65 (0.21)	0.13 (0.09)	0.70 (0.21)	0.69 (0.22)	0.48 (0.21)	0.08 (0.14)	0.69 (0.27)	0.64 (0.18)
9F	4000	0.71 (0.24)	0.74 (0.25)	0.13 (0.10)	0.76 (0.22)	0.78 (0.26)	0.54 (0.22)	0.08 (0.15)	0.73 (0.28)	0.66 (0.21)
8F	4000	0.73 (0.27)	0.66 (0.24)	0.12 (0.11)	0.82 (0.23)	0.70 (0.24)	0.59 (0.24)	0.07 (0.16)	0.77 (0.29)	0.55 (0.19)
7F	4000	0.77 (0.30)	0.70 (0.27)	0.12 (0.11)	0.86 (0.24)	0.74 (0.27)	0.65 (0.25)	0.07 (0.17)	0.79 (0.30)	0.60 (0.23)
6F	4000	0.79 (0.33)	0.75 (0.30)	0.12 (0.12)	0.89 (0.24)	0.78 (0.30)	0.70 (0.27)	0.07 (0.17)	0.81 (0.30)	0.63 (0.26)
5F	4000	0.68 (0.29)	0.78 (0.33)	0.13 (0.11)	0.86 (0.24)	0.84 (0.33)	0.68 (0.27)	0.05 (0.19)	0.75 (0.30)	0.71 (0.29)
4F	4000	0.71 (0.32)	0.67 (0.29)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.73 (0.28)	0.72 (0.29)	0.05 (0.20)	0.79 (0.31)	0.67 (0.29)
3F	4000	0.71 (0.35)	0.70 (0.32)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.75 (0.30)	0.75 (0.30)	0.05 (0.19)	0.78 (0.31)	0.70 (0.32)
2F	4450	0.62 (0.37)	0.75 (0.35)	0.12 (0.10)	0.81 (0.22)	0.80 (0.33)	0.70 (0.28)	0.05 (0.17)	0.70 (0.28)	0.74 (0.36)
1F		0.86 (0.37)	0.86 (0.37)	0.22 (0.20)	0.43 (0.43)	0.93 (0.37)	0.33 (0.36)	0.01 (0.25)	0.17 (0.23)	0.85 (0.39)
		12800				7200				
		20000								

A

B

C

5 フレーム (S=1/283)

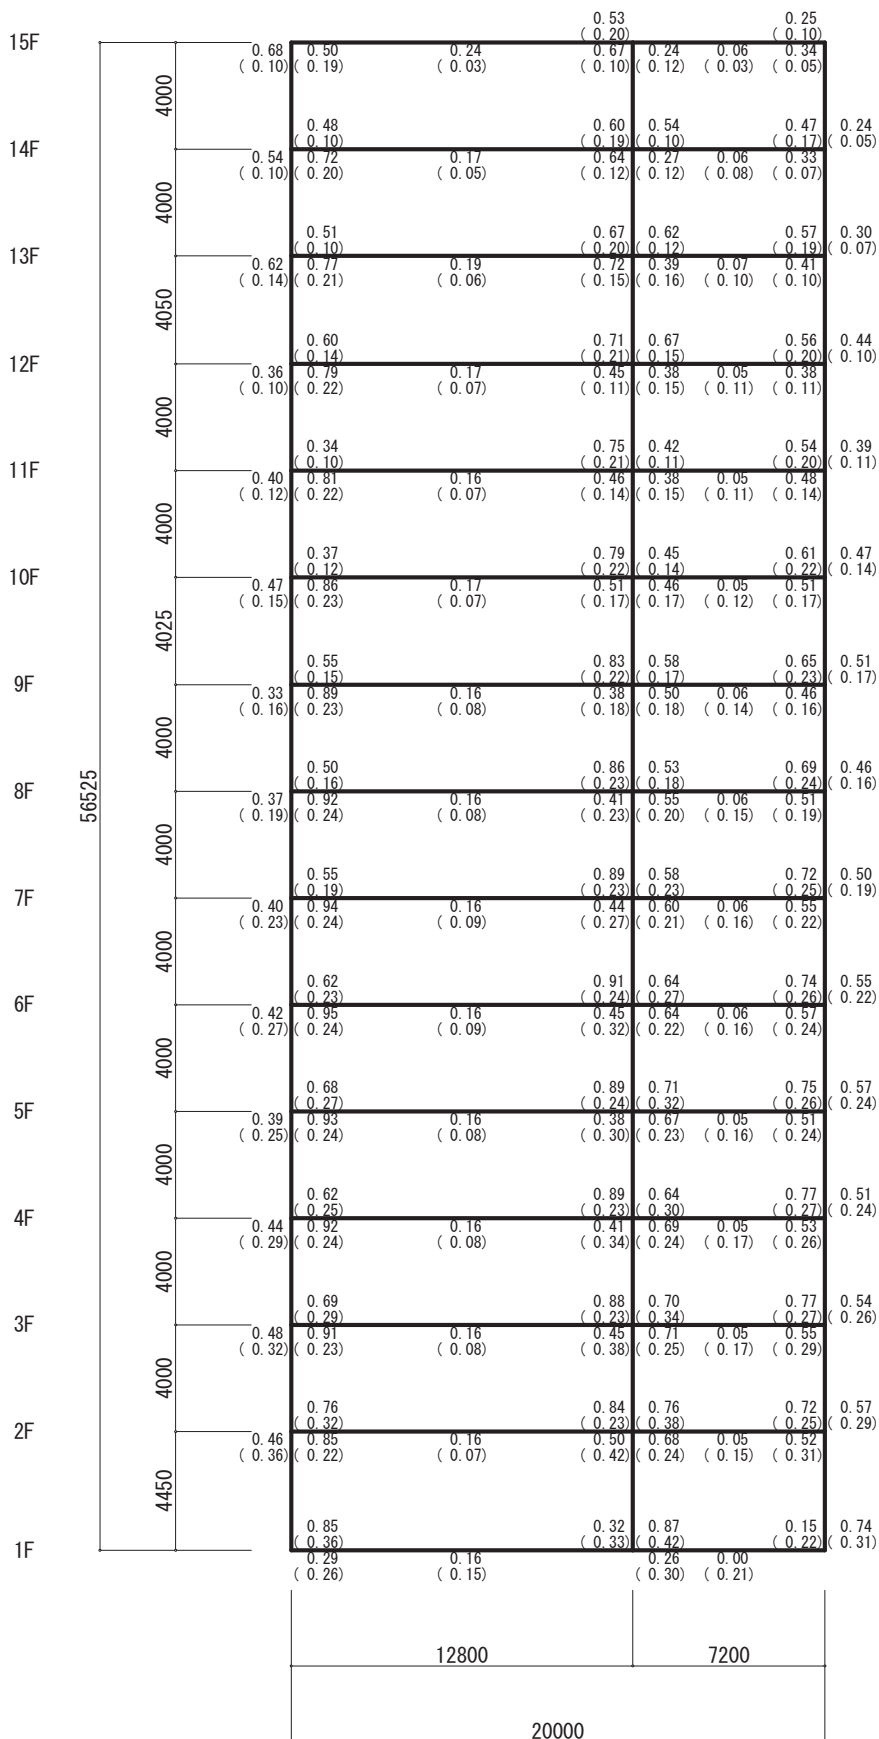



A

B

C

6 フレーム (S=1/283)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

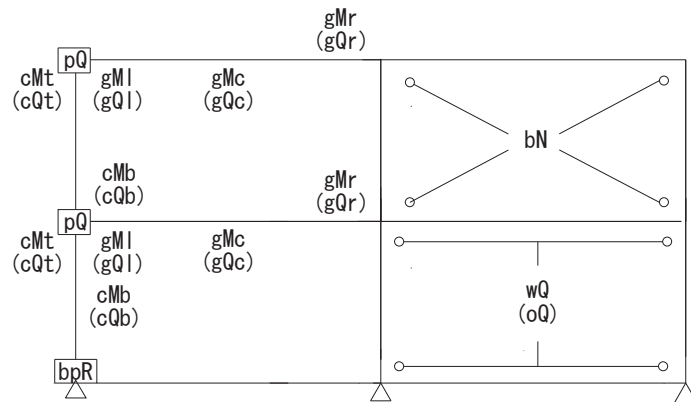

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

56525	15F	4000	0.68 (0.05)	0.30 (0.12)	0.08 (0.05)	0.10 (0.07)	0.36 (0.08)	0.46 (0.18)	0.08 (0.09)	0.39 (0.18)	0.37 (0.08)	0.36 (0.16)	0.05 (0.07)	0.35 (0.16)	0.36 (0.08)	0.40 (0.18)	0.08 (0.09)	0.45 (0.18)	0.35 (0.08)	0.10 (0.08)	0.08 (0.05)	0.29 (0.12)	0.68 (0.05)
	14F	4000	0.54 (0.09)	0.48 (0.05)	0.06 (0.12)	0.40 (0.13)	0.67 (0.08)	0.72 (0.26)	0.06 (0.16)	0.66 (0.12)	0.47 (0.25)	0.68 (0.08)	0.04 (0.14)	0.65 (0.24)	0.67 (0.08)	0.67 (0.25)	0.06 (0.16)	0.71 (0.12)	0.49 (0.26)	0.39 (0.13)	0.06 (0.12)	0.59 (0.20)	0.48 (0.05)
	13F	4050	0.62 (0.13)	0.52 (0.09)	0.08 (0.17)	0.55 (0.19)	0.75 (0.12)	0.86 (0.30)	0.05 (0.19)	0.81 (0.16)	0.58 (0.29)	0.73 (0.12)	0.04 (0.18)	0.80 (0.17)	0.73 (0.12)	0.81 (0.29)	0.05 (0.19)	0.85 (0.16)	0.59 (0.19)	0.55 (0.19)	0.08 (0.17)	0.77 (0.13)	0.51 (0.09)
	12F	4000	0.36 (0.10)	0.60 (0.13)	0.05 (0.13)	0.42 (0.14)	0.84 (0.16)	0.68 (0.23)	0.04 (0.16)	0.62 (0.14)	0.83 (0.22)	0.83 (0.16)	0.02 (0.14)	0.60 (0.14)	0.83 (0.17)	0.62 (0.22)	0.04 (0.16)	0.68 (0.14)	0.84 (0.14)	0.42 (0.14)	0.42 (0.13)	0.06 (0.13)	0.59 (0.10)
	11F	4000	0.40 (0.13)	0.34 (0.10)	0.04 (0.14)	0.49 (0.17)	0.61 (0.14)	0.78 (0.26)	0.03 (0.19)	0.71 (0.17)	0.59 (0.24)	0.71 (0.14)	0.02 (0.17)	0.49 (0.17)	0.72 (0.25)	0.03 (0.19)	0.47 (0.17)	0.48 (0.15)	0.04 (0.14)	0.40 (0.13)	0.40 (0.13)	0.40 (0.13)	0.40 (0.13)
	10F	4025	0.46 (0.16)	0.37 (0.13)	0.05 (0.16)	0.54 (0.17)	0.66 (0.17)	0.81 (0.27)	0.03 (0.20)	0.74 (0.22)	0.65 (0.25)	0.73 (0.25)	0.02 (0.18)	0.50 (0.22)	0.72 (0.25)	0.64 (0.17)	0.75 (0.26)	0.03 (0.19)	0.81 (0.21)	0.65 (0.17)	0.51 (0.17)	0.53 (0.17)	0.05 (0.16)
	9F	4000	0.52 (0.17)	0.55 (0.16)	0.03 (0.14)	0.45 (0.20)	0.74 (0.21)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.68 (0.21)	0.70 (0.22)	0.70 (0.22)	0.02 (0.17)	0.68 (0.21)	0.70 (0.22)	0.69 (0.24)	0.03 (0.17)	0.69 (0.20)	0.74 (0.15)	0.74 (0.21)	0.44 (0.15)	0.03 (0.14)	0.52 (0.17)
	8F	4000	0.56 (0.21)	0.50 (0.17)	0.02 (0.15)	0.48 (0.23)	0.66 (0.20)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.67 (0.25)	0.61 (0.21)	0.61 (0.23)	0.02 (0.16)	0.66 (0.25)	0.61 (0.23)	0.67 (0.23)	0.03 (0.17)	0.70 (0.23)	0.66 (0.16)	0.74 (0.20)	0.48 (0.16)	0.03 (0.15)	0.55 (0.21)
	7F	4000	0.62 (0.25)	0.55 (0.21)	0.03 (0.16)	0.50 (0.27)	0.70 (0.23)	0.71 (0.25)	0.03 (0.18)	0.69 (0.29)	0.66 (0.24)	0.66 (0.25)	0.02 (0.17)	0.68 (0.29)	0.66 (0.24)	0.71 (0.25)	0.03 (0.17)	0.77 (0.27)	0.70 (0.17)	0.77 (0.23)	0.50 (0.17)	0.03 (0.16)	0.62 (0.25)
	6F	4000	0.68 (0.29)	0.62 (0.25)	0.03 (0.17)	0.53 (0.18)	0.75 (0.27)	0.72 (0.25)	0.03 (0.18)	0.71 (0.33)	0.73 (0.29)	0.73 (0.24)	0.02 (0.17)	0.69 (0.33)	0.73 (0.29)	0.69 (0.24)	0.03 (0.18)	0.72 (0.30)	0.75 (0.18)	0.72 (0.22)	0.53 (0.18)	0.03 (0.17)	0.61 (0.22)
	5F	4000	0.62 (0.26)	0.68 (0.29)	0.02 (0.18)	0.56 (0.27)	0.78 (0.30)	0.71 (0.25)	0.03 (0.18)	0.77 (0.30)	0.77 (0.33)	0.77 (0.24)	0.02 (0.17)	0.70 (0.30)	0.77 (0.33)	0.71 (0.24)	0.03 (0.18)	0.75 (0.27)	0.78 (0.20)	0.68 (0.20)	0.56 (0.18)	0.02 (0.18)	0.63 (0.26)
	4F	4000	0.68 (0.30)	0.63 (0.26)	0.02 (0.18)	0.58 (0.30)	0.67 (0.27)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.70 (0.33)	0.67 (0.30)	0.67 (0.24)	0.02 (0.17)	0.70 (0.33)	0.67 (0.30)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.70 (0.30)	0.67 (0.21)	0.67 (0.27)	0.58 (0.21)	0.02 (0.18)	0.65 (0.30)
	3F	4000	0.72 (0.33)	0.69 (0.30)	0.02 (0.19)	0.60 (0.33)	0.70 (0.30)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.68 (0.36)	0.71 (0.33)	0.68 (0.24)	0.02 (0.17)	0.68 (0.36)	0.71 (0.23)	0.68 (0.23)	0.03 (0.17)	0.67 (0.33)	0.70 (0.22)	0.60 (0.22)	0.02 (0.19)	0.72 (0.33)	0.69 (0.30)
	2F	4450	0.61 (0.36)	0.76 (0.33)	0.02 (0.17)	0.55 (0.36)	0.75 (0.33)	0.58 (0.21)	0.04 (0.14)	0.63 (0.39)	0.61 (0.21)	0.63 (0.22)	0.02 (0.15)	0.43 (0.39)	0.77 (0.36)	0.63 (0.22)	0.04 (0.21)	0.58 (0.36)	0.75 (0.21)	0.62 (0.33)	0.55 (0.21)	0.02 (0.17)	0.61 (0.36)
	1F		0.85 (0.36)	0.85 (0.36)	0.07 (0.29)	0.24 (0.38)	0.86 (0.36)	0.18 (0.26)	0.02 (0.17)	0.18 (0.25)	0.90 (0.39)	0.18 (0.25)	0.02 (0.16)	0.18 (0.25)	0.90 (0.39)	0.18 (0.25)	0.02 (0.17)	0.18 (0.25)	0.86 (0.36)	0.24 (0.38)	0.07 (0.30)	0.29 (0.36)	0.85 (0.36)
			7200			7200			7200			7200			7200			7200					
			36000																				
			1			2			3			4			5			6					
			A フレーム (S=1/283)																				

15F	56525	4000	0.68 (0.07)	0.36 (0.17)	0.11 (0.05)	0.12 (0.11)	0.53 (0.24)	0.12 (0.09)	0.45 (0.24)	0.40 (0.10)	0.40 (0.21)	0.08 (0.07)	0.43 (0.22)	0.46 (0.24)	0.12 (0.09)	0.55 (0.24)	0.41 (0.10)	0.11 (0.11)	0.11 (0.05)	0.67 (0.06)	0.35 (0.16)	
14F			4000	0.65 (0.11)	0.55 (0.07)	0.08 (0.14)	0.42 (0.16)	0.65 (0.30)	0.09 (0.16)	0.70 (0.16)	0.55 (0.28)	0.69 (0.15)	0.07 (0.15)	0.73 (0.15)	0.58 (0.29)	0.10 (0.17)	0.81 (0.16)	0.31 (0.10)	0.67 (0.14)	0.40 (0.13)	0.68 (0.11)	0.54 (0.06)
13F		4050		0.73 (0.15)	0.64 (0.11)	0.10 (0.18)	0.56 (0.22)	0.76 (0.35)	0.08 (0.20)	0.85 (0.21)	0.67 (0.32)	0.84 (0.19)	0.06 (0.21)	0.88 (0.21)	0.70 (0.33)	0.08 (0.20)	0.95 (0.21)	0.35 (0.16)	0.78 (0.20)	0.54 (0.17)	0.10 (0.15)	0.84 (0.11)
12F			4000	0.46 (0.12)	0.69 (0.15)	0.07 (0.14)	0.45 (0.18)	0.86 (0.26)	0.05 (0.17)	0.65 (0.18)	0.79 (0.23)	0.21 (0.15)	0.67 (0.18)	0.81 (0.25)	0.21 (0.18)	0.81 (0.25)	0.76 (0.17)	0.86 (0.27)	0.21 (0.15)	0.86 (0.14)	0.66 (0.12)	0.67 (0.15)
11F		4000		0.47 (0.15)	0.43 (0.12)	0.06 (0.16)	0.54 (0.22)	0.64 (0.30)	0.05 (0.20)	0.77 (0.21)	0.57 (0.27)	0.76 (0.19)	0.04 (0.21)	0.58 (0.21)	0.88 (0.28)	0.78 (0.21)	0.04 (0.21)	0.55 (0.21)	0.52 (0.17)	0.06 (0.16)	0.46 (0.15)	0.42 (0.12)
10F			4025	0.53 (0.19)	0.46 (0.15)	0.07 (0.18)	0.59 (0.26)	0.69 (0.31)	0.05 (0.21)	0.81 (0.25)	0.65 (0.28)	0.21 (0.19)	0.65 (0.24)	0.04 (0.22)	0.82 (0.25)	0.66 (0.29)	0.05 (0.22)	0.93 (0.25)	0.32 (0.20)	0.69 (0.18)	0.52 (0.19)	0.81 (0.15)
9F		4000		0.56 (0.21)	0.59 (0.19)	0.03 (0.17)	0.51 (0.24)	0.78 (0.29)	0.05 (0.19)	0.77 (0.22)	0.72 (0.28)	0.21 (0.19)	0.80 (0.22)	0.73 (0.28)	0.29 (0.20)	0.73 (0.23)	0.82 (0.16)	0.29 (0.16)	0.78 (0.16)	0.50 (0.16)	0.61 (0.21)	0.58 (0.21)
8F			4000	0.60 (0.25)	0.54 (0.21)	0.03 (0.18)	0.56 (0.25)	0.71 (0.30)	0.04 (0.20)	0.78 (0.26)	0.64 (0.27)	0.28 (0.19)	0.79 (0.25)	0.65 (0.28)	0.28 (0.25)	0.65 (0.28)	0.84 (0.20)	0.30 (0.25)	0.70 (0.18)	0.70 (0.18)	0.66 (0.25)	0.53 (0.21)
7F		4000		0.66 (0.29)	0.59 (0.25)	0.03 (0.19)	0.59 (0.27)	0.75 (0.30)	0.04 (0.20)	0.81 (0.29)	0.70 (0.28)	0.29 (0.20)	0.82 (0.28)	0.70 (0.29)	0.29 (0.28)	0.70 (0.29)	0.86 (0.21)	0.31 (0.26)	0.74 (0.19)	0.74 (0.19)	0.68 (0.29)	0.58 (0.25)
6F			4000	0.72 (0.34)	0.65 (0.29)	0.03 (0.20)	0.62 (0.31)	0.79 (0.30)	0.04 (0.21)	0.83 (0.33)	0.76 (0.29)	0.33 (0.20)	0.84 (0.32)	0.76 (0.29)	0.30 (0.29)	0.76 (0.29)	0.87 (0.30)	0.31 (0.26)	0.78 (0.21)	0.78 (0.21)	0.72 (0.34)	0.64 (0.29)
5F		4000		0.65 (0.31)	0.71 (0.34)	0.03 (0.20)	0.64 (0.28)	0.85 (0.30)	0.04 (0.21)	0.83 (0.29)	0.84 (0.29)	0.33 (0.20)	0.84 (0.28)	0.84 (0.29)	0.32 (0.28)	0.84 (0.29)	0.85 (0.21)	0.30 (0.28)	0.84 (0.22)	0.84 (0.22)	0.74 (0.31)	0.71 (0.34)
4F			4000	0.70 (0.35)	0.65 (0.31)	0.03 (0.21)	0.66 (0.32)	0.74 (0.30)	0.04 (0.20)	0.82 (0.31)	0.74 (0.29)	0.31 (0.20)	0.83 (0.31)	0.74 (0.29)	0.29 (0.31)	0.74 (0.29)	0.83 (0.31)	0.30 (0.26)	0.73 (0.24)	0.73 (0.24)	0.75 (0.35)	0.64 (0.31)
3F		4000		0.74 (0.40)	0.70 (0.35)	0.03 (0.22)	0.68 (0.36)	0.76 (0.29)	0.05 (0.19)	0.80 (0.34)	0.78 (0.29)	0.34 (0.19)	0.81 (0.33)	0.78 (0.28)	0.33 (0.19)	0.81 (0.28)	0.80 (0.35)	0.29 (0.26)	0.75 (0.26)	0.67 (0.21)	0.73 (0.39)	0.70 (0.35)
2F			4450	0.69 (0.43)	0.77 (0.40)	0.03 (0.19)	0.62 (0.39)	0.80 (0.26)	0.05 (0.17)	0.72 (0.36)	0.82 (0.26)	0.36 (0.17)	0.74 (0.36)	0.82 (0.25)	0.36 (0.25)	0.74 (0.25)	0.69 (0.39)	0.72 (0.39)	0.80 (0.24)	0.80 (0.24)	0.70 (0.43)	0.76 (0.39)
1F				0.88 (0.43)	0.88 (0.43)	0.09 (0.33)	0.27 (0.44)	0.94 (0.39)	0.21 (0.29)	0.20 (0.28)	0.94 (0.36)	0.20 (0.29)	0.94 (0.36)	0.20 (0.29)	0.20 (0.29)	0.93 (0.36)	0.20 (0.28)	0.21 (0.29)	0.93 (0.39)	0.27 (0.44)	0.09 (0.33)	0.32 (0.40)
				7200				7200				7200				7200						
			36000																			
		1	2				3				4				5				6			
			B フレーム (S=1/283)																			

56525	15F	0.22 (0.04)	0.36 (0.15)	0.08 (0.06)	0.15 (0.11)	0.32 (0.06)	0.39 (0.17)	0.06 (0.08)	0.30 (0.06)	0.28 (0.13)	0.06 (0.07)	0.35 (0.07)	0.34 (0.16)	0.05 (0.09)	0.31 (0.06)	0.15 (0.11)	0.09 (0.04)	0.19 (0.03)	
	14F	0.23 (0.06)	0.26 (0.04)	0.03 (0.12)	0.46 (0.12)	0.40 (0.06)	0.67 (0.25)	0.07 (0.14)	0.40 (0.09)	0.57 (0.23)	0.06 (0.15)	0.41 (0.09)	0.49 (0.14)	0.02 (0.12)	0.34 (0.08)	0.43 (0.11)	0.03 (0.11)	0.22 (0.05)	0.24 (0.03)
	13F	0.31 (0.09)	0.31 (0.06)	0.04 (0.15)	0.62 (0.16)	0.47 (0.09)	0.83 (0.30)	0.07 (0.18)	0.50 (0.13)	0.72 (0.27)	0.06 (0.19)	0.51 (0.12)	0.60 (0.17)	0.02 (0.15)	0.43 (0.11)	0.59 (0.15)	0.04 (0.15)	0.29 (0.08)	0.30 (0.05)
	12F	0.40 (0.11)	0.46 (0.09)	0.04 (0.11)	0.43 (0.11)	0.66 (0.13)	0.52 (0.19)	0.04 (0.12)	0.66 (0.15)	0.44 (0.17)	0.03 (0.12)	0.65 (0.14)	0.44 (0.12)	0.01 (0.10)	0.56 (0.13)	0.60 (0.10)	0.04 (0.10)	0.38 (0.11)	0.44 (0.08)
	11F	0.50 (0.14)	0.41 (0.11)	0.04 (0.11)	0.44 (0.11)	0.63 (0.14)	0.53 (0.19)	0.04 (0.12)	0.75 (0.20)	0.45 (0.17)	0.03 (0.12)	0.74 (0.18)	0.45 (0.12)	0.01 (0.10)	0.64 (0.16)	0.41 (0.11)	0.03 (0.10)	0.48 (0.14)	0.39 (0.11)
	10F	0.54 (0.17)	0.49 (0.14)	0.04 (0.12)	0.48 (0.13)	0.72 (0.18)	0.56 (0.20)	0.04 (0.13)	0.78 (0.24)	0.49 (0.18)	0.04 (0.13)	0.75 (0.23)	0.47 (0.13)	0.01 (0.11)	0.64 (0.20)	0.45 (0.12)	0.04 (0.11)	0.51 (0.17)	0.47 (0.14)
	9F	0.48 (0.16)	0.54 (0.17)	0.04 (0.11)	0.45 (0.12)	0.74 (0.22)	0.55 (0.19)	0.04 (0.13)	0.64 (0.23)	0.47 (0.18)	0.03 (0.13)	0.61 (0.21)	0.46 (0.12)	0.01 (0.11)	0.55 (0.18)	0.43 (0.11)	0.03 (0.11)	0.46 (0.15)	0.51 (0.17)
	8F	0.53 (0.19)	0.48 (0.16)	0.03 (0.11)	0.44 (0.11)	0.61 (0.24)	0.54 (0.19)	0.04 (0.12)	0.69 (0.27)	0.47 (0.17)	0.03 (0.13)	0.67 (0.25)	0.44 (0.12)	0.01 (0.10)	0.60 (0.21)	0.42 (0.11)	0.03 (0.10)	0.51 (0.18)	0.46 (0.15)
	7F	0.57 (0.21)	0.52 (0.19)	0.04 (0.12)	0.47 (0.12)	0.66 (0.24)	0.50 (0.20)	0.04 (0.13)	0.72 (0.31)	0.50 (0.18)	0.03 (0.13)	0.71 (0.29)	0.46 (0.13)	0.01 (0.11)	0.64 (0.25)	0.45 (0.12)	0.03 (0.11)	0.55 (0.21)	0.50 (0.18)
	6F	0.59 (0.24)	0.57 (0.21)	0.04 (0.12)	0.48 (0.13)	0.70 (0.28)	0.52 (0.19)	0.04 (0.13)	0.77 (0.35)	0.51 (0.19)	0.03 (0.13)	0.75 (0.32)	0.46 (0.13)	0.01 (0.11)	0.67 (0.28)	0.48 (0.13)	0.03 (0.11)	0.57 (0.24)	0.55 (0.21)
	5F	0.53 (0.24)	0.59 (0.24)	0.03 (0.13)	0.52 (0.14)	0.78 (0.32)	0.60 (0.21)	0.03 (0.14)	0.59 (0.35)	0.55 (0.20)	0.03 (0.14)	0.55 (0.32)	0.49 (0.14)	0.01 (0.11)	0.46 (0.28)	0.52 (0.14)	0.03 (0.12)	0.51 (0.23)	0.57 (0.24)
	4F	0.55 (0.26)	0.52 (0.24)	0.03 (0.13)	0.55 (0.15)	0.74 (0.32)	0.60 (0.21)	0.03 (0.15)	0.59 (0.40)	0.59 (0.21)	0.03 (0.15)	0.55 (0.36)	0.51 (0.14)	0.01 (0.12)	0.45 (0.31)	0.55 (0.15)	0.03 (0.13)	0.53 (0.26)	0.51 (0.23)
	3F	0.56 (0.29)	0.56 (0.26)	0.03 (0.13)	0.54 (0.15)	0.77 (0.36)	0.61 (0.21)	0.03 (0.14)	0.60 (0.44)	0.59 (0.21)	0.03 (0.15)	0.56 (0.40)	0.50 (0.14)	0.01 (0.11)	0.47 (0.35)	0.55 (0.16)	0.03 (0.13)	0.55 (0.28)	0.54 (0.26)
	2F	0.53 (0.31)	0.59 (0.29)	0.03 (0.12)	0.51 (0.15)	0.83 (0.40)	0.54 (0.19)	0.03 (0.13)	0.54 (0.48)	0.54 (0.19)	0.03 (0.13)	0.50 (0.44)	0.45 (0.13)	0.01 (0.10)	0.43 (0.38)	0.53 (0.15)	0.03 (0.12)	0.52 (0.30)	0.57 (0.28)
	1F	0.75 (0.31)	0.75 (0.31)	0.06 (0.15)	0.14 (0.23)	0.92 (0.44)	0.12 (0.13)	0.02 (0.09)	0.12 (0.13)	0.97 (0.48)	0.12 (0.19)	0.02 (0.10)	0.12 (0.19)	0.11 (0.12)	0.02 (0.08)	0.93 (0.44)	0.12 (0.17)	0.85 (0.38)	0.13 (0.20)

15F	4000	0.68 (0.09)	0.50 (0.19)	0.24 (0.03)	0.54 (0.20)	0.68 (0.10)	0.24 (0.12)	0.06 (0.03)	0.25 (0.10)	0.37 (0.05)	
14F	4000	0.54 (0.10)	0.48 (0.09)	0.71 (0.20)	0.61 (0.19)	0.65 (0.13)	0.55 (0.12)	0.26 (0.08)	0.47 (0.17)	0.26 (0.05)	
13F	4050	0.62 (0.14)	0.52 (0.10)	0.78 (0.21)	0.69 (0.21)	0.73 (0.15)	0.64 (0.13)	0.40 (0.16)	0.58 (0.19)	0.31 (0.07)	
12F	4000	0.36 (0.10)	0.60 (0.14)	0.80 (0.22)	0.73 (0.21)	0.46 (0.11)	0.69 (0.15)	0.38 (0.15)	0.57 (0.20)	0.46 (0.10)	
11F	4000	0.40 (0.12)	0.34 (0.10)	0.82 (0.22)	0.76 (0.21)	0.47 (0.14)	0.43 (0.11)	0.38 (0.15)	0.55 (0.20)	0.41 (0.11)	
10F	4025	0.46 (0.15)	0.37 (0.12)	0.87 (0.23)	0.81 (0.22)	0.53 (0.18)	0.46 (0.14)	0.46 (0.17)	0.62 (0.22)	0.49 (0.15)	
9F	4000	0.33 (0.16)	0.55 (0.15)	0.90 (0.23)	0.85 (0.23)	0.39 (0.18)	0.59 (0.18)	0.51 (0.19)	0.67 (0.24)	0.54 (0.18)	
8F	4000	0.37 (0.19)	0.50 (0.16)	0.92 (0.24)	0.88 (0.23)	0.42 (0.23)	0.54 (0.18)	0.55 (0.20)	0.70 (0.25)	0.48 (0.17)	
7F	4000	0.40 (0.23)	0.55 (0.19)	0.95 (0.24)	0.91 (0.24)	0.45 (0.27)	0.59 (0.23)	0.61 (0.22)	0.74 (0.27)	0.52 (0.20)	
6F	4000	0.43 (0.27)	0.62 (0.23)	0.96 (0.24)	0.93 (0.24)	0.46 (0.32)	0.65 (0.27)	0.85 (0.23)	0.76 (0.26)	0.57 (0.22)	
5F	4000	0.39 (0.25)	0.68 (0.27)	0.95 (0.24)	0.91 (0.24)	0.39 (0.30)	0.71 (0.32)	0.68 (0.24)	0.53 (0.27)	0.59 (0.25)	
4F	4000	0.44 (0.29)	0.63 (0.25)	0.93 (0.24)	0.90 (0.24)	0.42 (0.34)	0.65 (0.30)	0.70 (0.24)	0.79 (0.27)	0.52 (0.25)	
3F	4000	0.48 (0.32)	0.69 (0.29)	0.92 (0.24)	0.90 (0.24)	0.46 (0.38)	0.73 (0.34)	0.05 (0.25)	0.79 (0.27)	0.56 (0.27)	
2F	4450	0.46 (0.36)	0.76 (0.32)	0.86 (0.23)	0.85 (0.23)	0.51 (0.42)	0.69 (0.38)	0.05 (0.24)	0.53 (0.26)	0.59 (0.30)	
1F			0.85 (0.36)	0.29 (0.26)	0.16 (0.16)	0.33 (0.34)	0.88 (0.42)	0.26 (0.30)	0.15 (0.22)	0.75 (0.32)	
		12800				7200					
		20000									

A

B

C

1 フレーム (S=1/283)

56525	4000	0.90 (0.14)	0.53 (0.26)	0.34 (0.03)	0.79 (0.14)	0.42 (0.20)	0.09 (0.05)	0.47 (0.07)	0.59 (0.27)	0.33 (0.16)			
	4000	0.75 (0.15)	0.78 (0.26)	0.23 (0.06)	0.78 (0.17)	0.38 (0.18)	0.10 (0.10)	0.49 (0.09)	0.64 (0.24)	0.65 (0.14)	0.59 (0.24)	0.40 (0.07)	
	4050	0.85 (0.20)	0.84 (0.27)	0.26 (0.07)	0.90 (0.22)	0.54 (0.23)	0.11 (0.11)	0.60 (0.13)	0.72 (0.26)	0.76 (0.17)	0.69 (0.26)	0.47 (0.09)	
	4000	0.68 (0.18)	0.67 (0.20)	0.14 (0.07)	0.69 (0.19)	0.45 (0.21)	0.12 (0.12)	0.63 (0.15)	0.57 (0.18)	0.86 (0.22)	0.67 (0.27)	0.66 (0.13)	
	4000	0.69 (0.21)	0.76 (0.21)	0.13 (0.09)	0.71 (0.22)	0.48 (0.21)	0.09 (0.12)	0.72 (0.20)	0.66 (0.20)	0.64 (0.19)	0.66 (0.27)	0.63 (0.15)	
	4025	0.77 (0.25)	0.80 (0.22)	0.13 (0.09)	0.80 (0.26)	0.56 (0.24)	0.10 (0.14)	0.73 (0.24)	0.71 (0.21)	0.69 (0.22)	0.72 (0.29)	0.72 (0.20)	
	4000	0.71 (0.24)	0.86 (0.23)	0.13 (0.10)	0.76 (0.25)	0.62 (0.26)	0.09 (0.15)	0.61 (0.22)	0.74 (0.25)	0.77 (0.22)	0.78 (0.26)	0.76 (0.31)	0.74 (0.24)
	4000	0.73 (0.27)	0.91 (0.24)	0.12 (0.11)	0.77 (0.27)	0.68 (0.27)	0.09 (0.16)	0.66 (0.25)	0.83 (0.23)	0.71 (0.25)	0.80 (0.32)	0.61 (0.22)	
4000	0.77 (0.30)	0.94 (0.25)	0.12 (0.11)	0.82 (0.30)	0.74 (0.29)	0.09 (0.17)	0.70 (0.29)	0.87 (0.24)	0.75 (0.27)	0.83 (0.33)	0.66 (0.25)		
4000	0.79 (0.33)	0.96 (0.25)	0.12 (0.12)	0.84 (0.33)	0.79 (0.30)	0.09 (0.18)	0.75 (0.33)	0.90 (0.24)	0.79 (0.30)	0.86 (0.34)	0.70 (0.29)		
4000	0.68 (0.29)	0.94 (0.24)	0.13 (0.11)	0.75 (0.29)	0.75 (0.30)	0.07 (0.19)	0.76 (0.33)	0.88 (0.24)	0.85 (0.33)	0.78 (0.33)	0.78 (0.33)		
4000	0.71 (0.32)	0.94 (0.24)	0.13 (0.11)	0.77 (0.31)	0.80 (0.32)	0.06 (0.20)	0.76 (0.37)	0.88 (0.24)	0.74 (0.29)	0.84 (0.34)	0.74 (0.33)		
4000	0.71 (0.35)	0.93 (0.24)	0.13 (0.11)	0.77 (0.34)	0.82 (0.33)	0.06 (0.20)	0.80 (0.41)	0.89 (0.24)	0.76 (0.31)	0.82 (0.34)	0.77 (0.37)		
4450	0.62 (0.38)	0.83 (0.22)	0.12 (0.10)	0.72 (0.38)	0.76 (0.31)	0.06 (0.18)	0.74 (0.45)	0.81 (0.23)	0.80 (0.34)	0.74 (0.31)	0.83 (0.41)		
		0.86 (0.38)			0.43 (0.44)	0.94 (0.38)	0.18 (0.26)				0.92 (0.45)		
		0.38 (0.36)		0.22 (0.20)		0.33 (0.37)	0.01 (0.26)						
		12800				7200							
		20000											

A

B

C

2 フレーム (S=1/283)

56525	4000	15F	0.87 (0.14)	0.53 (0.26)	0.34 (0.03)	0.57 (0.27)	0.43 (0.20)	0.09 (0.05)	0.33 (0.16)		
					0.66 (0.14)	0.55 (0.14)	0.47 (0.07)				
		14F	0.71 (0.15)	0.68 (0.14)	0.23 (0.06)	0.62 (0.24)	0.55 (0.14)	0.63 (0.25)	0.41 (0.07)		
					0.69 (0.18)	0.42 (0.21)	0.12 (0.10)	0.51 (0.10)			
		13F	0.82 (0.21)	0.73 (0.15)	0.26 (0.07)	0.71 (0.26)	0.67 (0.18)	0.73 (0.28)	0.49 (0.10)		
					0.82 (0.23)	0.59 (0.26)	0.12 (0.12)	0.61 (0.14)			
		12F	0.64 (0.19)	0.83 (0.21)	0.14 (0.07)	0.55 (0.18)	0.79 (0.23)	0.71 (0.28)	0.66 (0.14)		
					0.62 (0.20)	0.50 (0.24)	0.13 (0.12)	0.66 (0.17)			
		11F	0.67 (0.22)	0.59 (0.19)	0.13 (0.08)	0.63 (0.19)	0.57 (0.20)	0.69 (0.29)	0.66 (0.17)		
					0.66 (0.23)	0.53 (0.24)	0.11 (0.13)	0.75 (0.21)			
		10F	0.74 (0.26)	0.65 (0.22)	0.13 (0.09)	0.68 (0.20)	0.65 (0.23)	0.76 (0.30)	0.74 (0.21)		
					0.75 (0.27)	0.61 (0.27)	0.11 (0.14)	0.78 (0.26)			
		9F	0.65 (0.25)	0.70 (0.26)	0.13 (0.10)	0.75 (0.21)	0.72 (0.27)	0.81 (0.32)	0.78 (0.26)		
					0.66 (0.26)	0.68 (0.28)	0.10 (0.16)	0.64 (0.24)			
		8F	0.69 (0.28)	0.61 (0.25)	0.12 (0.11)	0.80 (0.22)	0.64 (0.26)	0.85 (0.33)	0.65 (0.24)		
					0.71 (0.29)	0.74 (0.30)	0.11 (0.17)	0.69 (0.28)			
		7F	0.75 (0.32)	0.66 (0.28)	0.12 (0.11)	0.85 (0.23)	0.70 (0.29)	0.88 (0.34)	0.68 (0.28)		
					0.77 (0.33)	0.80 (0.32)	0.10 (0.18)	0.72 (0.32)			
		6F	0.78 (0.36)	0.73 (0.32)	0.12 (0.12)	0.88 (0.24)	0.76 (0.33)	0.91 (0.35)	0.72 (0.32)		
					0.82 (0.36)	0.86 (0.33)	0.10 (0.18)	0.77 (0.36)			
5F	0.68 (0.32)	0.77 (0.36)	0.13 (0.11)	0.86 (0.24)	0.84 (0.36)	0.81 (0.34)	0.80 (0.36)				
			0.94 (0.24)	0.80 (0.32)	0.08 (0.20)	0.78 (0.36)					
4F	0.71 (0.35)	0.67 (0.32)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.74 (0.32)	0.87 (0.35)	0.76 (0.36)				
			0.93 (0.24)	0.85 (0.34)	0.07 (0.21)	0.80 (0.41)					
3F	0.73 (0.38)	0.71 (0.35)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.78 (0.34)	0.86 (0.35)	0.81 (0.41)				
			0.93 (0.24)	0.87 (0.35)	0.07 (0.21)	0.84 (0.45)					
2F	0.65 (0.41)	0.77 (0.38)	0.12 (0.10)	0.81 (0.22)	0.82 (0.37)	0.78 (0.32)	0.87 (0.45)				
			0.82 (0.22)	0.81 (0.39)	0.07 (0.19)	0.80 (0.49)					
1F		0.90 (0.41)		0.43 (0.43)	0.94 (0.39)	0.18 (0.26)	0.97 (0.49)				
		0.38 (0.36)	0.22 (0.20)		0.34 (0.37)	0.01 (0.26)					
			12800				7200				
			20000								

A

B

C

3 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.87 (0.14)	0.52 (0.26)	0.34 (0.03)	0.57 (0.27)	0.41 (0.20)	0.10 (0.05)	0.35 (0.17)	0.53 (0.07)
14F	4000	0.71 (0.15)	0.67 (0.14)	0.23 (0.06)	0.61 (0.24)	0.58 (0.14)	0.36 (0.10)	0.62 (0.23)	0.43 (0.07)
13F	4050	0.82 (0.21)	0.73 (0.15)	0.26 (0.07)	0.70 (0.26)	0.70 (0.18)	0.53 (0.12)	0.71 (0.25)	0.48 (0.10)
12F	4000	0.64 (0.19)	0.83 (0.21)	0.14 (0.07)	0.54 (0.18)	0.81 (0.23)	0.43 (0.13)	0.70 (0.26)	0.67 (0.14)
11F	4000	0.67 (0.22)	0.58 (0.19)	0.13 (0.08)	0.63 (0.19)	0.59 (0.20)	0.46 (0.13)	0.68 (0.26)	0.65 (0.16)
10F	4025	0.74 (0.26)	0.64 (0.22)	0.13 (0.09)	0.68 (0.20)	0.66 (0.23)	0.54 (0.14)	0.74 (0.28)	0.73 (0.20)
9F	4000	0.64 (0.25)	0.70 (0.26)	0.13 (0.10)	0.75 (0.21)	0.73 (0.27)	0.60 (0.16)	0.78 (0.29)	0.76 (0.24)
8F	4000	0.69 (0.28)	0.61 (0.25)	0.12 (0.11)	0.80 (0.22)	0.65 (0.26)	0.09 (0.17)	0.82 (0.31)	0.62 (0.22)
7F	4000	0.74 (0.32)	0.66 (0.28)	0.13 (0.11)	0.84 (0.23)	0.70 (0.29)	0.09 (0.17)	0.85 (0.31)	0.66 (0.26)
6F	4000	0.78 (0.36)	0.73 (0.32)	0.12 (0.12)	0.88 (0.24)	0.76 (0.32)	0.08 (0.18)	0.87 (0.32)	0.71 (0.29)
5F	4000	0.68 (0.32)	0.77 (0.36)	0.13 (0.11)	0.85 (0.24)	0.84 (0.36)	0.07 (0.19)	0.79 (0.31)	0.78 (0.33)
4F	4000	0.71 (0.35)	0.67 (0.32)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.74 (0.31)	0.05 (0.20)	0.84 (0.33)	0.74 (0.34)
3F	4000	0.73 (0.38)	0.71 (0.35)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.78 (0.34)	0.05 (0.20)	0.82 (0.32)	0.78 (0.37)
2F	4450	0.65 (0.41)	0.77 (0.38)	0.12 (0.10)	0.80 (0.22)	0.82 (0.36)	0.05 (0.18)	0.74 (0.29)	0.83 (0.41)
1F		0.90 (0.41)	0.90 (0.41)	0.22 (0.20)	0.43 (0.43)	0.93 (0.38)	0.01 (0.26)	0.17 (0.25)	0.93 (0.45)
		12800				7200			
		20000							

A

B

C

4 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.89 (0.14)	0.53 (0.26)	0.34 (0.03)	0.58 (0.27)	0.40 (0.20)	0.10 (0.05)	0.35 (0.17)	
					0.80 (0.14)			0.49 (0.07)	
14F	4000	0.74 (0.15)	0.66 (0.14)	0.23 (0.06)	0.63 (0.24)	0.67 (0.14)		0.59 (0.22)	0.38 (0.07)
					0.80 (0.17)	0.32 (0.16)	0.08 (0.10)	0.43 (0.09)	
13F	4050	0.85 (0.20)	0.75 (0.15)	0.26 (0.07)	0.71 (0.26)	0.78 (0.17)		0.67 (0.24)	0.41 (0.09)
					0.90 (0.22)	0.47 (0.20)	0.09 (0.12)	0.53 (0.12)	
12F	4000	0.67 (0.18)	0.84 (0.20)	0.14 (0.07)	0.56 (0.18)	0.86 (0.22)		0.65 (0.25)	0.60 (0.12)
					0.70 (0.19)	0.37 (0.18)	0.10 (0.12)	0.56 (0.14)	
11F	4000	0.69 (0.21)	0.60 (0.18)	0.13 (0.09)	0.65 (0.20)	0.64 (0.19)		0.64 (0.25)	0.56 (0.14)
					0.71 (0.22)	0.40 (0.18)	0.08 (0.13)	0.64 (0.18)	
10F	4025	0.77 (0.25)	0.65 (0.21)	0.13 (0.09)	0.70 (0.21)	0.69 (0.22)		0.69 (0.27)	0.64 (0.18)
					0.80 (0.26)	0.48 (0.21)	0.08 (0.14)	0.64 (0.21)	
9F	4000	0.71 (0.24)	0.74 (0.25)	0.13 (0.10)	0.76 (0.22)	0.78 (0.26)		0.73 (0.28)	0.66 (0.21)
					0.75 (0.24)	0.54 (0.22)	0.08 (0.15)	0.55 (0.19)	
8F	4000	0.73 (0.27)	0.66 (0.24)	0.12 (0.11)	0.82 (0.23)	0.70 (0.24)		0.77 (0.29)	0.55 (0.19)
					0.76 (0.27)	0.59 (0.24)	0.07 (0.16)	0.60 (0.23)	
7F	4000	0.77 (0.30)	0.70 (0.27)	0.12 (0.11)	0.86 (0.24)	0.74 (0.27)		0.79 (0.30)	0.60 (0.23)
					0.93 (0.30)	0.65 (0.25)	0.07 (0.17)	0.64 (0.26)	
6F	4000	0.79 (0.33)	0.75 (0.30)	0.12 (0.12)	0.89 (0.24)	0.78 (0.30)		0.81 (0.30)	0.63 (0.26)
					0.95 (0.33)	0.70 (0.27)	0.07 (0.17)	0.67 (0.29)	
5F	4000	0.68 (0.29)	0.78 (0.33)	0.13 (0.11)	0.86 (0.24)	0.84 (0.33)		0.75 (0.30)	0.71 (0.29)
					0.93 (0.28)	0.68 (0.27)	0.05 (0.19)	0.69 (0.29)	
4F	4000	0.71 (0.32)	0.67 (0.29)	0.13 (0.11)	0.87 (0.24)	0.73 (0.28)		0.79 (0.31)	0.67 (0.29)
					0.93 (0.30)	0.72 (0.29)	0.05 (0.20)	0.69 (0.32)	
3F	4000	0.71 (0.35)	0.70 (0.32)	0.13 (0.11)	0.88 (0.24)	0.75 (0.30)		0.78 (0.31)	0.70 (0.32)
					0.92 (0.33)	0.75 (0.30)	0.05 (0.19)	0.72 (0.36)	
2F	4450	0.62 (0.37)	0.75 (0.35)	0.12 (0.10)	0.81 (0.22)	0.80 (0.33)		0.70 (0.28)	0.74 (0.36)
					0.82 (0.37)	0.70 (0.28)	0.05 (0.17)	0.66 (0.39)	
1F		0.86 (0.37)		0.22 (0.20)	0.43 (0.43)	0.93 (0.37)	0.33 (0.36)	0.01 (0.25)	0.17 (0.23)
									0.85 (0.39)
		12800				7200			
		20000							

A

B

C

5 フレーム (S=1/283)

15F	4000	0.68 (0.10)	0.50 (0.19)	0.24 (0.03)	0.53 (0.20)	0.24 (0.12)	0.06 (0.03)	0.25 (0.10)	0.34 (0.05)
					0.67 (0.10)				
14F	4000	0.54 (0.10)	0.48 (0.10)	0.17 (0.05)	0.60 (0.19)	0.54 (0.10)	0.06 (0.08)	0.47 (0.17)	0.24 (0.05)
					0.64 (0.12)			0.33 (0.07)	
13F	4050	0.62 (0.14)	0.51 (0.10)	0.19 (0.06)	0.67 (0.20)	0.62 (0.12)	0.07 (0.10)	0.57 (0.19)	0.30 (0.07)
					0.72 (0.15)			0.41 (0.10)	
12F	4000	0.36 (0.10)	0.60 (0.14)	0.17 (0.07)	0.71 (0.21)	0.67 (0.15)	0.05 (0.11)	0.56 (0.20)	0.44 (0.10)
					0.45 (0.11)			0.38 (0.11)	
11F	4000	0.40 (0.12)	0.34 (0.10)	0.16 (0.07)	0.75 (0.21)	0.42 (0.11)	0.05 (0.11)	0.54 (0.20)	0.39 (0.11)
					0.46 (0.14)			0.48 (0.14)	
10F	4025	0.47 (0.15)	0.37 (0.12)	0.17 (0.07)	0.79 (0.22)	0.45 (0.14)	0.05 (0.12)	0.61 (0.22)	0.47 (0.14)
					0.51 (0.17)			0.51 (0.17)	
9F	4000	0.33 (0.16)	0.55 (0.15)	0.16 (0.08)	0.83 (0.22)	0.58 (0.17)	0.06 (0.14)	0.65 (0.23)	0.51 (0.17)
					0.38 (0.18)			0.46 (0.16)	
8F	4000	0.37 (0.19)	0.50 (0.16)	0.16 (0.08)	0.86 (0.23)	0.53 (0.18)	0.06 (0.15)	0.69 (0.24)	0.46 (0.16)
					0.41 (0.23)			0.51 (0.19)	
7F	4000	0.40 (0.23)	0.55 (0.19)	0.16 (0.09)	0.89 (0.23)	0.58 (0.23)	0.06 (0.16)	0.72 (0.25)	0.50 (0.19)
					0.44 (0.27)			0.55 (0.22)	
6F	4000	0.42 (0.27)	0.62 (0.23)	0.16 (0.09)	0.91 (0.24)	0.64 (0.27)	0.06 (0.16)	0.74 (0.26)	0.55 (0.22)
					0.45 (0.32)			0.57 (0.24)	
5F	4000	0.39 (0.25)	0.68 (0.27)	0.16 (0.08)	0.89 (0.24)	0.71 (0.32)	0.05 (0.16)	0.75 (0.26)	0.57 (0.24)
					0.38 (0.30)			0.51 (0.24)	
4F	4000	0.44 (0.29)	0.62 (0.25)	0.16 (0.08)	0.89 (0.23)	0.64 (0.30)	0.05 (0.17)	0.77 (0.27)	0.51 (0.24)
					0.41 (0.34)			0.53 (0.26)	
3F	4000	0.48 (0.32)	0.69 (0.29)	0.16 (0.08)	0.88 (0.23)	0.70 (0.34)	0.05 (0.17)	0.77 (0.27)	0.54 (0.26)
					0.45 (0.38)			0.55 (0.29)	
2F	4450	0.46 (0.36)	0.76 (0.32)	0.16 (0.07)	0.84 (0.23)	0.76 (0.38)	0.05 (0.15)	0.72 (0.25)	0.57 (0.29)
					0.50 (0.42)			0.52 (0.31)	
1F		0.85 (0.36)	0.85 (0.36)	0.16 (0.15)	0.32 (0.33)	0.87 (0.42)	0.00 (0.21)	0.15 (0.22)	0.74 (0.31)
					0.29 (0.26)				
		12800				7200			
		20000							

A

B

C

6 フレーム (S=1/283)

A-4.8.2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.29 0.38	OK 0.18 0.26	OK 0.18 0.25	OK 0.18 0.25	OK 0.29 0.38	
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/258)

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.32 0.44	OK 0.21 0.29	OK 0.20 0.29	OK 0.21 0.29	OK 0.32 0.44	
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/258)

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.14 0.23	OK 0.12 0.18	OK 0.12 0.19	OK 0.12 0.17	OK 0.14 0.23	
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/258)

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.330.34	OK0.260.30
	A	B
	1 フレーム (S=1/258)	
	C	

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0. 43 0. 44	OK 0. 33 0. 37

A

2 フレーム (S=1/258)

B

C

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.430.43	OK0.340.37
A3フレーム (S=1/258)B		
C		

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.430.43	OK0.330.36
A4フレーム (S=1/258)B		
C		

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0. 43 0. 43	OK 0. 33 0. 36

A

B

C

5 フレーム (S=1/258)

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.320.33	OK0.260.30

A6 フレーム (S=1/258)BC

(2) Sはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

15F	OK 0.30 0.13	OK 0.46 0.18	OK 0.36 0.16	OK 0.45 0.18	OK 0.29 0.13
14F	OK 0.60 0.20	OK 0.72 0.26	OK 0.66 0.24	OK 0.71 0.26	OK 0.59 0.20
13F	OK 0.77 0.25	OK 0.86 0.30	OK 0.81 0.29	OK 0.85 0.30	OK 0.77 0.25
12F	OK 0.59 0.19	OK 0.68 0.23	OK 0.61 0.21	OK 0.68 0.23	OK 0.59 0.19
11F	OK 0.63 0.21	OK 0.78 0.26	OK 0.71 0.24	OK 0.77 0.26	OK 0.63 0.21
10F	OK 0.71 0.23	OK 0.81 0.27	OK 0.73 0.25	OK 0.81 0.27	OK 0.70 0.23
9F	OK 0.52 0.19	OK 0.69 0.24	OK 0.69 0.24	OK 0.69 0.24	OK 0.52 0.19
8F	OK 0.56 0.20	OK 0.70 0.24	OK 0.66 0.23	OK 0.70 0.24	OK 0.55 0.20
7F	OK 0.58 0.21	OK 0.71 0.25	OK 0.68 0.24	OK 0.71 0.25	OK 0.58 0.21
6F	OK 0.61 0.22	OK 0.72 0.25	OK 0.70 0.24	OK 0.72 0.25	OK 0.61 0.22
5F	OK 0.64 0.23	OK 0.71 0.25	OK 0.70 0.24	OK 0.71 0.25	OK 0.63 0.23
4F	OK 0.66 0.24	OK 0.70 0.24	OK 0.70 0.24	OK 0.71 0.24	OK 0.65 0.24
3F	OK 0.67 0.24	OK 0.68 0.24	OK 0.68 0.24	OK 0.68 0.24	OK 0.67 0.24
2F	OK 0.61 0.22	OK 0.61 0.21	OK 0.63 0.22	OK 0.61 0.21	OK 0.61 0.22
1F					

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/258)

15F	OK 0.36 0.20	OK 0.53 0.24	OK 0.43 0.22	OK 0.55 0.24	OK 0.35 0.20
14F	OK 0.70 0.25	OK 0.79 0.30	OK 0.73 0.29	OK 0.81 0.31	OK 0.68 0.24
13F	OK 0.86 0.29	OK 0.93 0.35	OK 0.88 0.33	OK 0.95 0.35	OK 0.84 0.29
12F	OK 0.68 0.23	OK 0.75 0.26	OK 0.67 0.24	OK 0.76 0.27	OK 0.66 0.23
11F	OK 0.74 0.25	OK 0.87 0.30	OK 0.80 0.28	OK 0.88 0.30	OK 0.72 0.25
10F	OK 0.82 0.27	OK 0.91 0.31	OK 0.82 0.29	OK 0.93 0.32	OK 0.81 0.27
9F	OK 0.62 0.22	OK 0.80 0.29	OK 0.80 0.29	OK 0.82 0.29	OK 0.61 0.22
8F	OK 0.67 0.24	OK 0.83 0.30	OK 0.79 0.28	OK 0.84 0.30	OK 0.66 0.24
7F	OK 0.69 0.25	OK 0.85 0.30	OK 0.82 0.29	OK 0.86 0.31	OK 0.68 0.25
6F	OK 0.73 0.26	OK 0.86 0.30	OK 0.84 0.30	OK 0.87 0.31	OK 0.72 0.26
5F	OK 0.74 0.27	OK 0.85 0.30	OK 0.84 0.30	OK 0.85 0.30	OK 0.74 0.27
4F	OK 0.76 0.28	OK 0.83 0.30	OK 0.83 0.29	OK 0.83 0.30	OK 0.75 0.27
3F	OK 0.78 0.28	OK 0.80 0.29	OK 0.81 0.29	OK 0.80 0.29	OK 0.77 0.28
2F	OK 0.70 0.26	OK 0.72 0.26	OK 0.74 0.27	OK 0.72 0.26	OK 0.70 0.26
1F					

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/258)

15F	OK 0.36 0.15	OK 0.39 0.17	OK 0.35 0.16	OK 0.45 0.18	OK 0.30 0.13
14F	OK 0.60 0.16	OK 0.67 0.25	OK 0.69 0.26	OK 0.57 0.16	OK 0.53 0.15
13F	OK 0.76 0.21	OK 0.83 0.30	OK 0.85 0.30	OK 0.69 0.19	OK 0.71 0.19
12F	OK 0.55 0.14	OK 0.52 0.19	OK 0.53 0.19	OK 0.50 0.13	OK 0.50 0.13
11F	OK 0.55 0.14	OK 0.53 0.19	OK 0.54 0.19	OK 0.51 0.14	OK 0.51 0.13
10F	OK 0.60 0.15	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.53 0.14	OK 0.56 0.14
9F	OK 0.57 0.14	OK 0.55 0.19	OK 0.55 0.19	OK 0.51 0.14	OK 0.53 0.14
8F	OK 0.55 0.14	OK 0.54 0.19	OK 0.55 0.19	OK 0.50 0.14	OK 0.51 0.13
7F	OK 0.58 0.15	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.51 0.14	OK 0.55 0.14
6F	OK 0.60 0.15	OK 0.56 0.20	OK 0.57 0.20	OK 0.51 0.14	OK 0.57 0.15
5F	OK 0.62 0.16	OK 0.60 0.21	OK 0.61 0.21	OK 0.53 0.15	OK 0.60 0.16
4F	OK 0.65 0.17	OK 0.63 0.22	OK 0.64 0.22	OK 0.55 0.15	OK 0.63 0.17
3F	OK 0.64 0.17	OK 0.61 0.21	OK 0.62 0.22	OK 0.52 0.14	OK 0.63 0.17
2F	OK 0.59 0.15	OK 0.54 0.19	OK 0.56 0.20	OK 0.46 0.13	OK 0.59 0.16
1F					

15F	OK 0. 54 0. 25	OK 0. 25 0. 13
14F	OK 0. 71 0. 22	OK 0. 47 0. 17
13F	OK 0. 78 0. 21	OK 0. 58 0. 19
12F	OK 0. 80 0. 22	OK 0. 57 0. 20
11F	OK 0. 82 0. 22	OK 0. 55 0. 20
10F	OK 0. 87 0. 23	OK 0. 62 0. 22
9F	OK 0. 90 0. 23	OK 0. 67 0. 24
8F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 70 0. 25
7F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 74 0. 26
6F	OK 0. 96 0. 24	OK 0. 76 0. 26
5F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 77 0. 27
4F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 79 0. 27
3F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 79 0. 27
2F	OK 0. 86 0. 23	OK 0. 74 0. 26
1F		

A B C
1 フレーム (S=1/258)

15F	OK 0. 64 0. 36	OK 0. 48 0. 25
14F	OK 0. 78 0. 30	OK 0. 59 0. 24
13F	OK 0. 84 0. 30	OK 0. 69 0. 26
12F	OK 0. 67 0. 20	OK 0. 67 0. 27
11F	OK 0. 76 0. 21	OK 0. 66 0. 27
10F	OK 0. 80 0. 22	OK 0. 72 0. 29
9F	OK 0. 86 0. 23	OK 0. 76 0. 31
8F	OK 0. 91 0. 24	OK 0. 80 0. 32
7F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 83 0. 33
6F	OK 0. 96 0. 25	OK 0. 86 0. 34
5F	OK 0. 94 0. 24	OK 0. 78 0. 33
4F	OK 0. 94 0. 24	OK 0. 84 0. 34
3F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 82 0. 34
2F	OK 0. 83 0. 23	OK 0. 76 0. 31
1F		

A

B

C

2 フレーム (S=1/258)

15F	OK 0. 63 0. 36	OK 0. 48 0. 25
14F	OK 0. 77 0. 30	OK 0. 63 0. 25
13F	OK 0. 83 0. 30	OK 0. 73 0. 28
12F	OK 0. 66 0. 19	OK 0. 71 0. 28
11F	OK 0. 75 0. 21	OK 0. 69 0. 29
10F	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 76 0. 30
9F	OK 0. 85 0. 23	OK 0. 81 0. 32
8F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 85 0. 33
7F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 88 0. 34
6F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 91 0. 35
5F	OK 0. 94 0. 24	OK 0. 81 0. 34
4F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 87 0. 35
3F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 87 0. 35
2F	OK 0. 82 0. 22	OK 0. 81 0. 33
1F		

A

B

C

3 フレーム (S=1/258)

15F	OK 0. 63 0. 36	OK 0. 45 0. 24
14F	OK 0. 77 0. 30	OK 0. 62 0. 23
13F	OK 0. 83 0. 30	OK 0. 71 0. 25
12F	OK 0. 66 0. 19	OK 0. 70 0. 26
11F	OK 0. 75 0. 21	OK 0. 68 0. 26
10F	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 74 0. 28
9F	OK 0. 85 0. 23	OK 0. 78 0. 29
8F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 82 0. 31
7F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 85 0. 31
6F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 87 0. 32
5F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 79 0. 31
4F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 84 0. 33
3F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 82 0. 33
2F	OK 0. 82 0. 22	OK 0. 76 0. 31
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/258)

15F	OK 0. 63 0. 36	OK 0. 44 0. 24
14F	OK 0. 78 0. 30	OK 0. 59 0. 22
13F	OK 0. 84 0. 30	OK 0. 67 0. 24
12F	OK 0. 66 0. 20	OK 0. 65 0. 25
11F	OK 0. 75 0. 21	OK 0. 64 0. 25
10F	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 69 0. 27
9F	OK 0. 85 0. 23	OK 0. 73 0. 28
8F	OK 0. 90 0. 24	OK 0. 77 0. 29
7F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 79 0. 30
6F	OK 0. 95 0. 25	OK 0. 81 0. 30
5F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 75 0. 30
4F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 79 0. 31
3F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 78 0. 31
2F	OK 0. 82 0. 22	OK 0. 70 0. 28
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/258)

15F	OK 0. 53 0. 25	OK 0. 25 0. 13
14F	OK 0. 72 0. 22	OK 0. 47 0. 17
13F	OK 0. 77 0. 21	OK 0. 57 0. 19
12F	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 56 0. 20
11F	OK 0. 81 0. 22	OK 0. 54 0. 20
10F	OK 0. 86 0. 23	OK 0. 61 0. 22
9F	OK 0. 89 0. 23	OK 0. 65 0. 23
8F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 69 0. 24
7F	OK 0. 94 0. 24	OK 0. 72 0. 25
6F	OK 0. 95 0. 24	OK 0. 74 0. 26
5F	OK 0. 93 0. 24	OK 0. 75 0. 26
4F	OK 0. 92 0. 24	OK 0. 77 0. 27
3F	OK 0. 91 0. 23	OK 0. 77 0. 27
2F	OK 0. 85 0. 23	OK 0. 72 0. 25
1F		

A B C
6 フレーム (S=1/258)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

15F	OK 0.68 0.09	OK 0.96 0.15	OK 0.90 0.15	OK 0.89 0.15	OK 0.96 0.15	OK 0.68 0.10
14F	OK 0.54 0.10	OK 0.75 0.15	OK 0.73 0.16	OK 0.73 0.16	OK 0.75 0.15	OK 0.54 0.10
13F	OK 0.62 0.14	OK 0.85 0.20	OK 0.83 0.21	OK 0.83 0.21	OK 0.85 0.20	OK 0.62 0.14
12F	OK 0.36 0.10	OK 0.68 0.18	OK 0.64 0.19	OK 0.64 0.19	OK 0.67 0.18	OK 0.36 0.10
11F	OK 0.40 0.13	OK 0.69 0.21	OK 0.67 0.22	OK 0.67 0.22	OK 0.69 0.21	OK 0.40 0.13
10F	OK 0.55 0.16	OK 0.77 0.25	OK 0.74 0.26	OK 0.74 0.26	OK 0.77 0.25	OK 0.55 0.16
9F	OK 0.52 0.17	OK 0.71 0.24	OK 0.65 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.71 0.24	OK 0.52 0.17
8F	OK 0.56 0.21	OK 0.73 0.27	OK 0.69 0.28	OK 0.69 0.28	OK 0.73 0.27	OK 0.56 0.21
7F	OK 0.62 0.25	OK 0.77 0.30	OK 0.75 0.32	OK 0.74 0.32	OK 0.77 0.30	OK 0.62 0.25
6F	OK 0.68 0.29	OK 0.79 0.33	OK 0.78 0.36	OK 0.78 0.36	OK 0.79 0.33	OK 0.68 0.29
5F	OK 0.63 0.26	OK 0.68 0.29	OK 0.68 0.32	OK 0.68 0.32	OK 0.68 0.29	OK 0.62 0.26
4F	OK 0.69 0.30	OK 0.71 0.32	OK 0.71 0.35	OK 0.71 0.35	OK 0.71 0.32	OK 0.69 0.30
3F	OK 0.76 0.33	OK 0.75 0.35	OK 0.77 0.38	OK 0.77 0.38	OK 0.75 0.35	OK 0.76 0.33
2F	OK 0.85 0.36	OK 0.86 0.38	OK 0.90 0.41	OK 0.90 0.41	OK 0.86 0.37	OK 0.85 0.36
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/258)					

15F	OK0.68 0.10	OK0.79 0.14	OK0.66 0.14	OK0.70 0.14	OK0.80 0.14	OK0.67 0.10
14F	OK0.65 0.13	OK0.78 0.19	OK0.69 0.20	OK0.72 0.20	OK0.80 0.19	OK0.64 0.12
13F	OK0.73 0.17	OK0.90 0.27	OK0.82 0.28	OK0.84 0.28	OK0.90 0.26	OK0.72 0.17
12F	OK0.46 0.14	OK0.69 0.21	OK0.62 0.23	OK0.64 0.22	OK0.70 0.21	OK0.45 0.14
11F	OK0.47 0.17	OK0.71 0.26	OK0.66 0.28	OK0.68 0.27	OK0.71 0.25	OK0.46 0.17
10F	OK0.59 0.20	OK0.80 0.31	OK0.75 0.33	OK0.77 0.32	OK0.80 0.30	OK0.58 0.20
9F	OK0.56 0.21	OK0.76 0.29	OK0.66 0.31	OK0.67 0.30	OK0.75 0.28	OK0.55 0.21
8F	OK0.60 0.25	OK0.77 0.32	OK0.71 0.35	OK0.72 0.34	OK0.76 0.31	OK0.59 0.25
7F	OK0.66 0.29	OK0.82 0.36	OK0.77 0.40	OK0.78 0.39	OK0.81 0.35	OK0.65 0.29
6F	OK0.72 0.34	OK0.85 0.40	OK0.84 0.44	OK0.84 0.43	OK0.84 0.38	OK0.71 0.34
5F	OK0.65 0.31	OK0.75 0.36	OK0.74 0.39	OK0.74 0.38	OK0.74 0.34	OK0.64 0.31
4F	OK0.70 0.35	OK0.77 0.39	OK0.78 0.43	OK0.78 0.42	OK0.76 0.37	OK0.70 0.35
3F	OK0.77 0.40	OK0.80 0.42	OK0.82 0.47	OK0.82 0.46	OK0.80 0.41	OK0.76 0.39
2F	OK0.88 0.43	OK0.94 0.46	OK0.94 0.51	OK0.93 0.49	OK0.93 0.44	OK0.87 0.43
1F						

123456
B フレーム (S=1/258)

15F	OK 0.37 0.05	OK 0.47 0.07	OK 0.47 0.07	OK 0.53 0.07	OK 0.49 0.07	OK 0.34 0.05
14F	OK 0.35 0.07	OK 0.49 0.09	OK 0.51 0.10	OK 0.50 0.10	OK 0.43 0.09	OK 0.33 0.07
13F	OK 0.46 0.10	OK 0.66 0.13	OK 0.66 0.14	OK 0.67 0.14	OK 0.60 0.12	OK 0.44 0.10
12F	OK 0.41 0.11	OK 0.63 0.15	OK 0.66 0.17	OK 0.65 0.16	OK 0.56 0.14	OK 0.39 0.11
11F	OK 0.50 0.15	OK 0.72 0.20	OK 0.75 0.21	OK 0.74 0.20	OK 0.64 0.18	OK 0.48 0.14
10F	OK 0.54 0.18	OK 0.74 0.24	OK 0.78 0.26	OK 0.76 0.24	OK 0.66 0.21	OK 0.51 0.17
9F	OK 0.48 0.17	OK 0.61 0.22	OK 0.65 0.24	OK 0.62 0.22	OK 0.55 0.19	OK 0.46 0.16
8F	OK 0.53 0.20	OK 0.66 0.25	OK 0.69 0.28	OK 0.67 0.26	OK 0.60 0.23	OK 0.51 0.19
7F	OK 0.57 0.22	OK 0.70 0.29	OK 0.72 0.32	OK 0.71 0.29	OK 0.64 0.26	OK 0.55 0.22
6F	OK 0.59 0.25	OK 0.78 0.33	OK 0.80 0.36	OK 0.78 0.33	OK 0.71 0.29	OK 0.57 0.24
5F	OK 0.53 0.25	OK 0.76 0.33	OK 0.78 0.36	OK 0.76 0.34	OK 0.69 0.29	OK 0.51 0.24
4F	OK 0.56 0.27	OK 0.77 0.37	OK 0.81 0.41	OK 0.78 0.37	OK 0.70 0.32	OK 0.54 0.26
3F	OK 0.59 0.30	OK 0.83 0.41	OK 0.87 0.45	OK 0.83 0.41	OK 0.74 0.36	OK 0.57 0.29
2F	OK 0.75 0.32	OK 0.92 0.45	OK 0.97 0.49	OK 0.93 0.45	OK 0.85 0.39	OK 0.74 0.31
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/258)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.680 (秒)	1.680 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.571 Ci = 0.571 (Rt = 0.571) (Rt = 0.571)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	6025.37	6025.37	1.634	9848.03	2.860
14F	4761.18	10786.54	1.338	14429.37	2.341
13F	4761.18	15547.72	1.180	18350.14	2.065
12F	4887.83	20435.55	1.072	21899.29	1.875
11F	4928.32	25363.87	0.989	25082.56	1.731
10F	4928.32	30292.19	0.922	27919.16	1.613
9F	5005.59	35297.78	0.863	30476.66	1.511
8F	5036.29	40334.08	0.812	32741.80	1.421
7F	5036.29	45370.37	0.765	34712.77	1.339
6F	5036.29	50406.66	0.722	36400.41	1.264
5F	5081.07	55487.73	0.682	37824.23	1.193
4F	5113.79	60601.52	0.643	38981.01	1.126
3F	5113.79	65715.31	0.607	39865.98	1.062
2F	5133.95	70849.26	0.571	40485.29	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	6025.37	6025.37	1.634	9848.03	2.860
14F	4761.18	10786.54	1.338	14429.37	2.341
13F	4761.18	15547.72	1.180	18350.14	2.065
12F	4887.83	20435.55	1.072	21899.29	1.875
11F	4928.32	25363.87	0.989	25082.56	1.731
10F	4928.32	30292.19	0.922	27919.16	1.613
9F	5005.59	35297.78	0.863	30476.66	1.511
8F	5036.29	40334.08	0.812	32741.80	1.421
7F	5036.29	45370.37	0.765	34712.77	1.339
6F	5036.29	50406.66	0.722	36400.41	1.264
5F	5081.07	55487.73	0.682	37824.23	1.193
4F	5113.79	60601.52	0.643	38981.01	1.126
3F	5113.79	65715.31	0.607	39865.98	1.062
2F	5133.95	70849.26	0.571	40485.29	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	6025.37	6025.37	1.634	9848.03	2.860
14F	4761.18	10786.54	1.338	14429.37	2.341
13F	4761.18	15547.72	1.180	18350.14	2.065
12F	4887.83	20435.55	1.072	21899.29	1.875
11F	4928.32	25363.87	0.989	25082.56	1.731
10F	4928.32	30292.19	0.922	27919.16	1.613
9F	5005.59	35297.78	0.863	30476.66	1.511
8F	5036.29	40334.08	0.812	32741.80	1.421
7F	5036.29	45370.37	0.765	34712.77	1.339

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	5036.29	50406.66	0.722	36400.41	1.264
5F	5081.07	55487.73	0.682	37824.23	1.193
4F	5113.79	60601.52	0.643	38981.01	1.126
3F	5113.79	65715.31	0.607	39865.98	1.062
2F	5133.95	70849.26	0.571	40485.29	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	6025.37	6025.37	1.634	9848.03	2.860
14F	4761.18	10786.54	1.338	14429.37	2.341
13F	4761.18	15547.72	1.180	18350.14	2.065
12F	4887.83	20435.55	1.072	21899.29	1.875
11F	4928.32	25363.87	0.989	25082.56	1.731
10F	4928.32	30292.19	0.922	27919.16	1.613
9F	5005.59	35297.78	0.863	30476.66	1.511
8F	5036.29	40334.08	0.812	32741.80	1.421
7F	5036.29	45370.37	0.765	34712.77	1.339
6F	5036.29	50406.66	0.722	36400.41	1.264
5F	5081.07	55487.73	0.682	37824.23	1.193
4F	5113.79	60601.52	0.643	38981.01	1.126
3F	5113.79	65715.31	0.607	39865.98	1.062
2F	5133.95	70849.26	0.571	40485.29	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F	9848.03	9848.03
14F	14429.37	4581.34
13F	18350.14	3920.77
12F	21899.29	3549.14
11F	25082.56	3183.27
10F	27919.16	2836.60
9F	30476.66	2557.50
8F	32741.80	2265.14
7F	34712.77	1970.97
6F	36400.41	1687.64
5F	37824.23	1423.82
4F	38981.01	1156.79
3F	39865.98	884.96
2F	40485.29	619.31
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
15F	9848.03	9848.03
14F	14429.37	4581.34
13F	18350.14	3920.77
12F	21899.29	3549.14
11F	25082.56	3183.27
10F	27919.16	2836.60
9F	30476.66	2557.50
8F	32741.80	2265.14
7F	34712.77	1970.97
6F	36400.41	1687.64
5F	37824.23	1423.82
4F	38981.01	1156.79
3F	39865.98	884.96
2F	40485.29	619.31
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F	9848.03	9848.03
14F	14429.37	4581.34
13F	18350.14	3920.77
12F	21899.29	3549.14
11F	25082.56	3183.27
10F	27919.16	2836.60
9F	30476.66	2557.50
8F	32741.80	2265.14
7F	34712.77	1970.97
6F	36400.41	1687.64
5F	37824.23	1423.82
4F	38981.01	1156.79
3F	39865.98	884.96
2F	40485.29	619.31
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
15F	9848.03	9848.03
14F	14429.37	4581.34
13F	18350.14	3920.77
12F	21899.29	3549.14
11F	25082.56	3183.27
10F	27919.16	2836.60
9F	30476.66	2557.50
8F	32741.80	2265.14
7F	34712.77	1970.97
6F	36400.41	1687.64
5F	37824.23	1423.82
4F	38981.01	1156.79
3F	39865.98	884.96
2F	40485.29	619.31
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

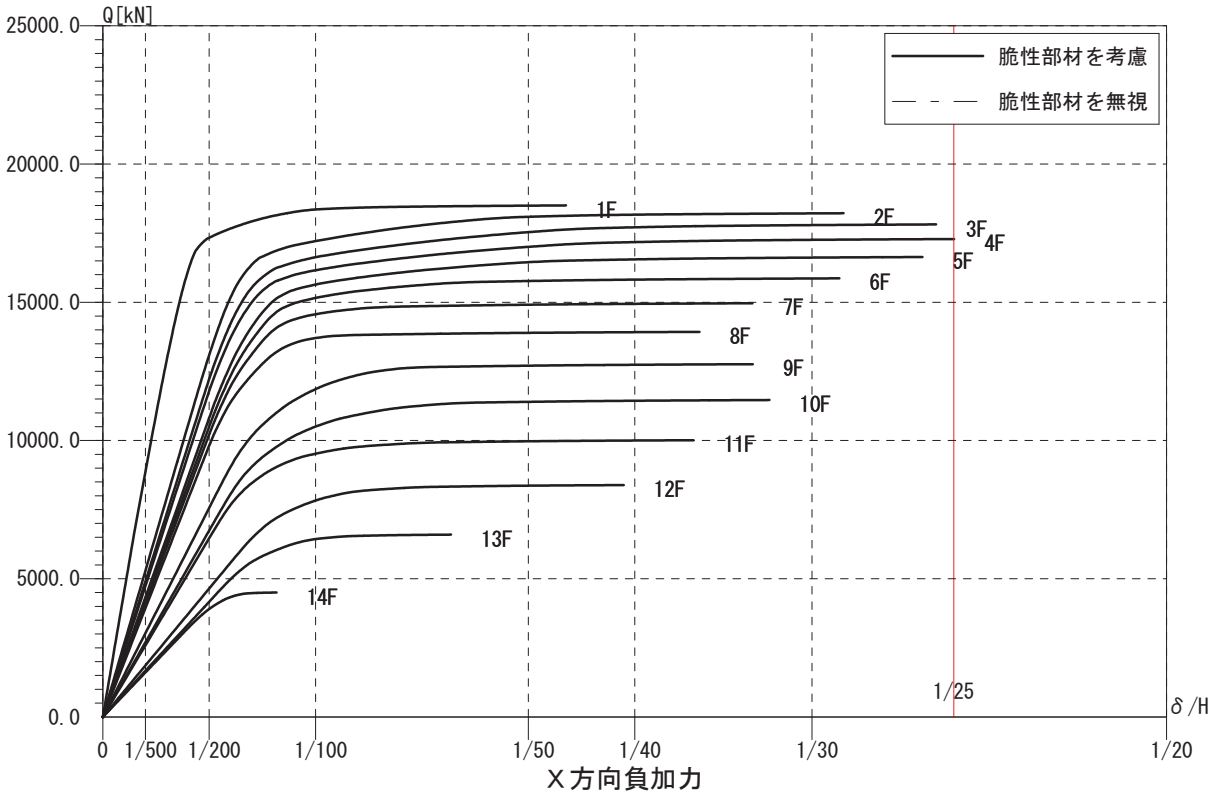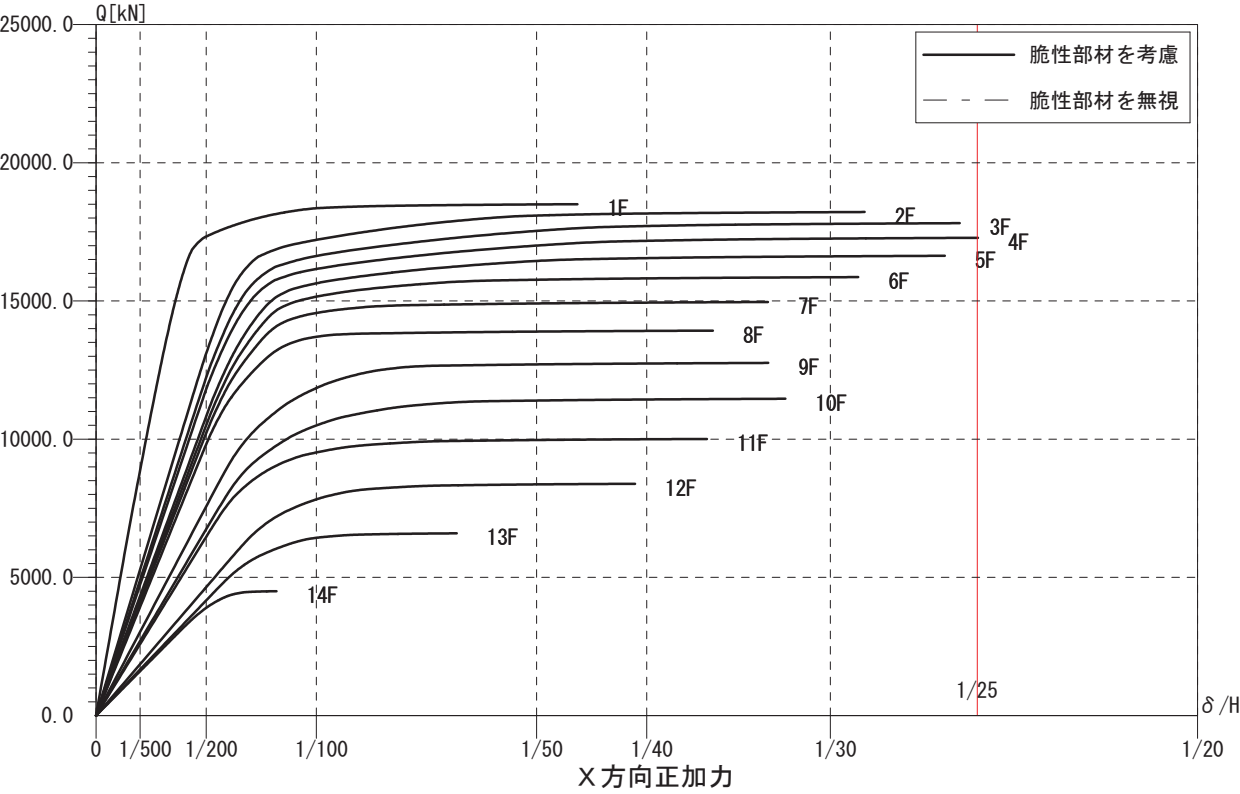

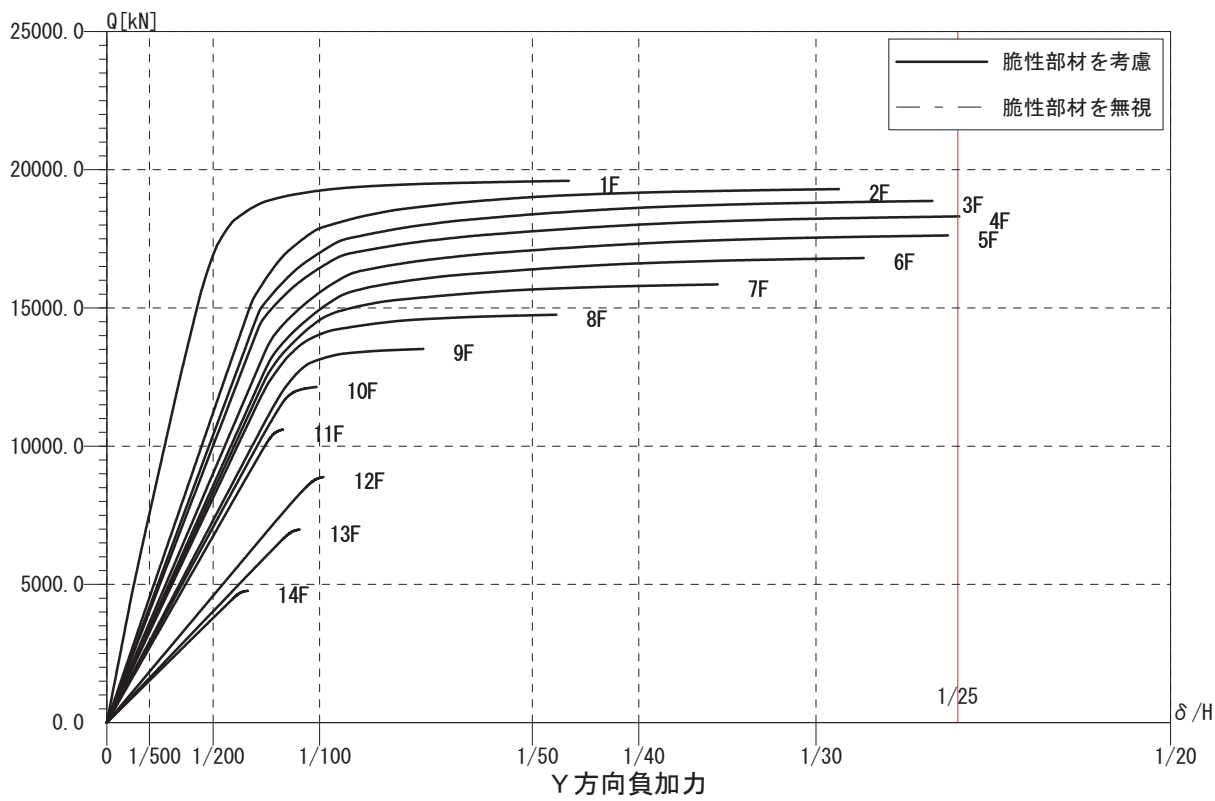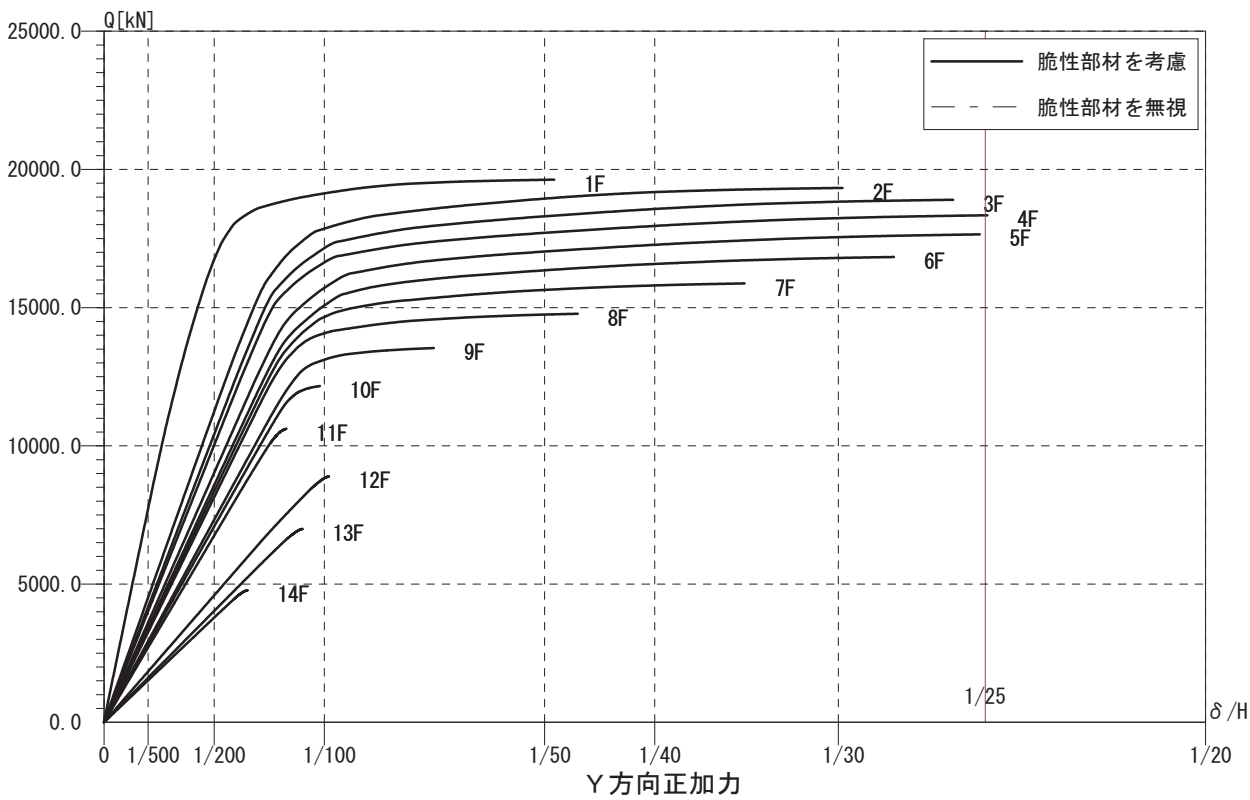

U-3. 2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3. 2. 1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

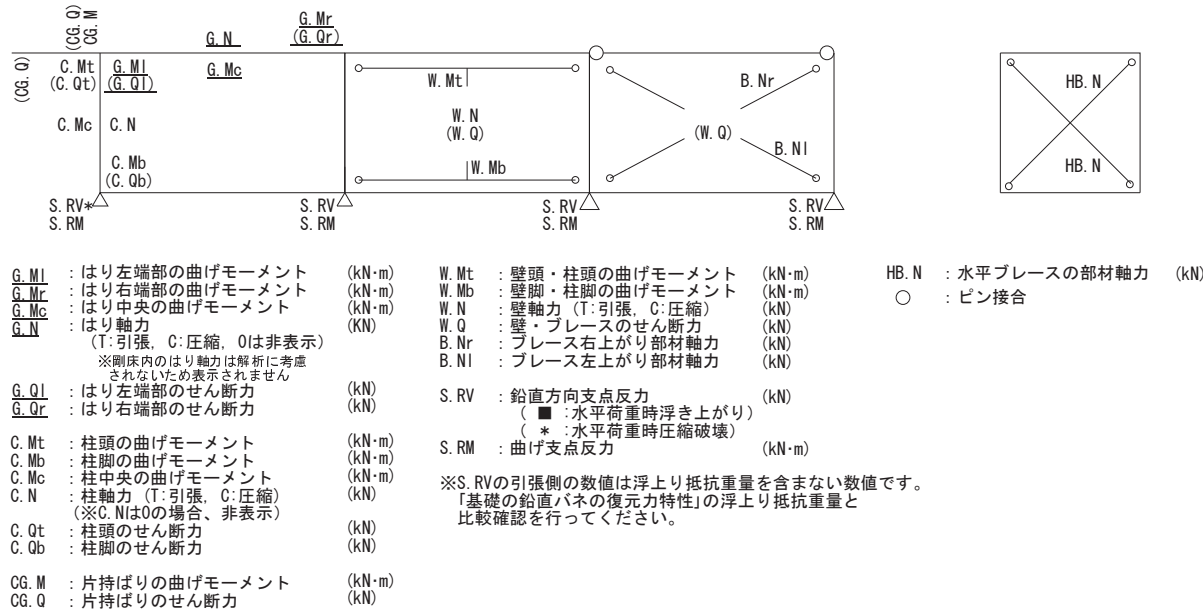

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

15F	4000	150.3 (30.5)	143.2	744.1 (292.9)	880.1 (222.8)	77.9	1039.5 (400.2)	815.2 (202.2)	9.3	1005.2 (387.0)	671.3 (204.1)	63.5	804.1 (324.0)	5.9 (35.8)	123.0	251.8 (69.8)	36.7C
14F	4000	1039.8 (331.0)	54.4	1363.2 (513.6)	888.1 (236.5)	36.6	1138.2 (406.1)	884.4 (234.4)	40.6	1133.6 (400.7)	873.0 (232.3)	36.6	1293.9 (472.2)	985.9 (275.9)	7.4	973.4 (286.5)	312.3C
13F	4050	991.0 (381.6)	38.4	1394.7 (596.1)	887.6 (236.4)	36.7	1212.5 (529.2)	884.2 (234.3)	40.7	1207.0 (525.3)	873.3 (232.4)	36.7	1301.7 (551.9)	1096.4 (294.0)	38.1	847.6 (317.1)	603.0C
12F	4000	1043.3 (358.9)	39.4	2005.6 (797.2)	1505.9 (408.5)	35.4	1996.5 (770.9)	1492.3 (403.8)	38.7	1967.4 (757.1)	1473.0 (399.4)	35.3	1856.2 (724.3)	1387.3 (374.5)	39.0	872.5 (275.3)	974.4C
11F	4000	1211.5 (487.8)	40.2	1853.3 (836.9)	1513.2 (410.1)	37.0	1845.8 (871.9)	1493.6 (403.9)	39.4	1823.6 (860.2)	1469.9 (398.1)	36.9	1738.8 (80.7)	1383.9 (373.3)	40.0	1075.4 (420.4)	1349.6C
10F	4025	856.2 (731.8)	40.2	1535.0 (1040.4)	1513.5 (409.9)	37.9	1288.6 (801.2)	1492.7 (403.8)	39.1	1267.8 (791.7)	1470.5 (398.0)	37.9	1401.8 (965.3)	1390.8 (375.2)	39.9	704.8 (649.0)	1736.6C
9F	4000	2491.8 (1073.7)	40.6	3355.9 (1466.1)	1508.7 (409.9)	33.1	1009.4 (510.1)	1503.0 (406.6)	39.2	991.7 (500.8)	1485.7 (403.5)	33.2	3050.9 (1327.6)	4115.0 (1131.9)	40.3	2126.9 (905.8)	2897.5C
8F	4000	2788.2 (1064.4)	42.9	3510.7 (1432.4)	1514.1 (410.8)	35.4	1915.1 (711.9)	1502.5 (406.5)	39.1	1897.1 (702.9)	1484.1 (402.4)	35.4	3262.5 (1297.0)	4108.6 (1129.4)	42.6	2526.8 (947.3)	4064.5C
7F	4000	3085.0 (1140.0)	42.2	3763.1 (1528.2)	1512.4 (410.2)	35.8	2011.0 (725.3)	1502.5 (406.5)	39.3	1995.9 (717.7)	1486.3 (402.9)	35.8	3632.5 (1403.4)	4143.3 (1139.3)	42.0	2797.1 (1047.9)	5244.4C
6F	4000	3047.4 (1214.1)	42.2	3599.2 (1506.9)	1511.0 (409.6)	36.5	2050.4 (822.3)	1502.6 (406.4)	39.4	2037.7 (816.0)	1488.9 (403.4)	36.5	3610.0 (1479.7)	4175.0 (1148.1)	41.9	2696.5 (1078.1)	6436.2C
5F	4000	2683.8 (1235.8)	42.4	3489.7 (1605.7)	1510.2 (409.1)	37.4	1699.4 (825.6)	1502.8 (406.4)	39.6	1688.4 (820.2)	1491.4 (403.9)	37.5	3313.0 (1531.7)	4205.2 (1156.4)	42.2	2505.2 (1145.1)	7635.7C
4F	4000	2204.9 (1244.7)	42.7	2954.2 (1606.6)	1508.8 (408.5)	38.1	1332.5 (887.6)	1502.8 (406.4)	39.8	1324.6 (883.7)	1493.7 (404.3)	38.2	2837.5 (1550.7)	4234.0 (1164.3)	42.6	2073.8 (1192.9)	8842.0C
3F	4000	1652.1 (1377.8)	41.9	2376.8 (1563.4)	1506.8 (407.8)	38.9	713.8 (894.1)	1502.5 (406.3)	39.9	708.6 (891.7)	1496.3 (404.8)	38.9	2321.8 (1705.5)	4268.7 (1174.1)	41.8	1487.3 (1108.6)	10057.8C
2F	4450	533.2 (1171.9)	45.0	1930.0 (1414.3)	1504.8 (406.9)	40.0	65.2 (1149.2)	1503.0 (406.2)	40.8	63.0 (1144.7)	1499.7 (405.5)	40.0	1226.8 (1548.8)	4307.1 (1183.9)	44.9	1270.1 (983.3)	11276.0C
1F		13119.7 (941.6)	1292.1 (941.6)	6405.2 (0.0)	2266.1 (633.2)	13.3	14.3 (0.0)	2276.1 (702.3)	227.8	129.8 (730.7)	2730.6 (730.7)	100.1	5358.4 (0.0)	9134.8 (866.7)	14.6	12162.5 (0.0)	
7200																	
7200																	
7200																	
7200																	
7200																	
36000																	
A フレーム (S=1/283)																	

	100.0 (15.2)	171.4 (22.5)	341.9 (93.1)	760.5 (198.7)	293.8 (49.9)										
4000	210.5 (59.7)	210.5 (15.2)	155.7 (326.7)	805.5 (225.7)	906.4 (225.7)	94.0 (398.9)	1046.8 (93.1)	6.8 (198.7)	1012.4 (383.0)	670.5 (198.7)	45.0 (336.3)	825.7 (49.9)	65.2 (49.9)	114.3 (75.5)	293.8 (75.5)
4000	91.2	29.2C	152.1	280.5T	501.3 (326.7)	249.1	135.6C	246.3	83.9T	153.1	174.4C	142.8	2.1C		
4000	1111.7 (365.8)	1139.9 (297.4)	69.2	1412.4 (536.4)	912.2 (235.5)	53.7	1146.1 (414.5)	890.0 (230.4)	60.5	1128.2 (403.2)	878.8 (228.5)	56.0	1302.0 (478.2)	1054.7 (277.5)	935.2 (275.3)
4000	380.0	211.7T	339.6	313.0T	317.2	147.2C	321.7	53.6T	345.6	161.5C	384.6	218.8C			
4050	982.0 (375.8)	1333.7 (354.6)	57.1	1398.5 (593.9)	912.3 (238.4)	54.0	1183.2 (512.8)	890.8 (230.7)	60.4	1165.3 (502.9)	880.0 (228.8)	56.5	1241.3 (522.2)	1085.2 (285.5)	804.0 (293.2)
4050	221.0	508.9T	195.9	282.6T	144.7	161.0C	147.0	24.0T	183.9	140.4C	210.3	442.9C			
4000	1124.6 (388.7)	1664.5 (446.0)	58.9	2075.5 (822.7)	1535.5 (412.3)	51.1	2029.2 (778.0)	1489.8 (398.2)	56.3	1975.3 (752.3)	1469.5 (393.1)	54.3	1858.0 (715.3)	1370.6 (364.3)	868.7 (265.2)
4000	347.1	892.5T	430.2	349.7T	325.7	473.1	181.8C	470.8	9.7C	207.4C	338.2	740.0C			
4000	1243.6 (492.4)	1673.9 (448.2)	60.3	1884.5 (840.6)	1546.4 (414.5)	54.1	1845.6 (859.8)	1490.3 (397.9)	58.0	1802.9 (837.6)	1460.3 (362.6)	56.2	1710.8 (755.9)	1364.3 (362.2)	1051.0 (396.2)
4000	258.8	1284.5T	203.3	419.3T	126.0	203.6C	127.7	44.4C	199.0	273.4C	258.5	1040.1C			
4025	935.7 (749.1)	1661.8 (444.9)	60.1	1610.4 (1055.5)	1546.8 (414.3)	55.5	1333.4 (800.9)	1491.1 (398.2)	57.5	1293.8 (782.3)	1465.1 (391.0)	57.6	1412.0 (942.5)	1374.8 (365.1)	720.2 (632.4)
4000	571.9	1680.3T	513.9	491.6T	278.4	223.8C	278.4	76.1C	484.8	334.8C	552.5	1350.2C			
4000	2614.5 (1117.4)	4694.0 (1287.7)	58.3	3474.0 (1510.8)	1534.8 (412.9)	48.4	1050.0 (517.3)	1502.3 (401.2)	57.9	1012.9 (498.3)	1481.6 (397.5)	50.7	3056.1 (1314.6)	4057.6 (1110.7)	2113.9 (887.5)
4000	379.7	2930.4T	452.5	268.1C	15.3	234.5C	16.3	99.6C	426.9	353.3T	338.9	2417.5C			
4000	2854.3 (1089.7)	4709.4 (1291.1)	61.6	3560.1 (1461.9)	1542.9 (414.1)	52.1	1922.0 (709.6)	1502.7 (401.3)	57.9	1886.8 (691.9)	1480.1 (396.2)	53.8	3217.8 (1272.5)	4047.4 (1107.0)	2487.0 (922.7)
4000	674.9	4192.3T	636.2	1067.8C	502.9	245.0C	503.1	120.4C	672.8	1045.9T	641.6	3488.9C			
4000	3153.4 (1165.4)	4657.8 (1277.0)	60.6	3789.2 (1562.6)	1540.2 (413.2)	52.8	2023.4 (725.5)	1505.1 (401.9)	58.3	1993.0 (710.1)	1485.1 (397.4)	54.3	3598.0 (1381.8)	4083.6 (1120.1)	2767.5 (1028.9)
4000	822.6	5446.3T	663.9	1842.3C	572.5	255.8C	572.8	137.8C	834.3	1753.8T	709.8	4578.3C			
4000	613.1	6695.7T	540.5	2612.1C	397.9	264.3C	397.4	151.4C	638.1	2476.5T	525.2	5686.2C			
4000	1245.6 (1245.6)	4612.2 (1264.5)	60.4	3											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6

B フレーム (S=1/283)

[illegible]

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

15F	4000	542.5 (222.4)	542.5 (82.3)	15.7	740.3 (331.5)	229.2 (83.4)	71.0	371.1 (150.4)	371.1 (83.4)
		97.7	113.0T		77.3	34.7C		70.4	99.0C
14F	4000	634.0 (284.8)	981.2 (147.9)	34.6	1009.6 (484.0)	683.4 (205.5)	56.2	565.4 (247.1)	230.4 (150.4)
		64.5	305.9T		41.5	30.8C		71.3	323.8C
13F	4050	734.8 (368.5)	1239.8 (184.8)	57.1	1152.2 (563.1)	953.2 (285.5)	74.7	679.8 (350.4)	422.9 (247.1)
		11.5	532.2T		11.9	22.2T		29.7	627.2C
12F	4000	515.7 (257.9)	1273.5 (193.6)	34.6	1114.7 (540.9)	1038.8 (295.8)	25.9	351.5 (196.9)	739.2 (350.4)
		0.1	776.6T		32.9	63.9T		42.3	947.0C
11F	4000	799.9 (259.2)	1315.8 (201.8)	24.6	1309.3 (537.0)	1091.6 (294.8)	30.4	594.7 (234.7)	436.1 (196.9)
		281.4	1032.5T		235.4	88.7T		125.2	1266.0C
10F	4025	1386.6 (379.0)	1623.6 (226.3)	175.4	1957.1 (647.2)	1522.8 (365.0)	208.8	760.9 (260.0)	344.3 (234.7)
		623.8	1310.5T		654.6	163.0T		237.7	1652.4C
9F	4000	1759.7 (394.4)	1898.7 (248.6)	307.6	2282.5 (658.8)	1647.0 (382.7)	269.1	823.3 (256.7)	285.5 (260.0)
		970.9	1670.0T		964.9	167.4T		309.8	2055.0C
8F	4000	2081.4 (510.4)	1899.3 (248.3)	310.1	2574.8 (765.8)	1648.4 (383.2)	268.8	907.1 (287.7)	203.7 (256.7)
		1060.6	2033.9T		1043.2	166.8T		331.6	2457.5C
7F	4000	1935.4 (581.6)	1895.6 (247.8)	309.8	2447.8 (846.5)	1660.2 (386.3)	269.7	877.0 (320.2)	243.9 (287.7)
		772.2	2380.6T		754.9	189.7T		236.5	2861.7C
6F	4000	1500.7 (620.5)	1891.7 (247.2)	309.9	2006.5 (876.9)	1672.7 (389.6)	270.1	728.5 (321.3)	404.0 (320.2)
		259.7	2710.4T		252.7	233.1T		85.8	3267.9C
5F	4000	909.8 (511.3)	1891.1 (246.9)	311.0	1452.6 (785.9)	1684.6 (394.1)	266.0	595.7 (316.9)	556.9 (321.3)
		112.8	3023.7T		119.2	292.2T		38.2	3678.9C
4F	4000	755.2 (642.3)	1890.5 (246.6)	312.1	1268.7 (908.3)	1693.4 (396.2)	267.1	487.2 (354.8)	672.1 (316.9)
		529.5	3319.8T		547.9	361.7T		222.4	4091.1C
3F	4000	70.9 (622.7)	1885.1 (245.8)	311.8	603.8 (897.8)	1706.7 (399.7)	267.7	239.3 (362.6)	931.9 (354.8)
		1174.6	3592.9T		1191.9	455.4T		485.9	4501.3C
2F	4450	537.0 (1104.6)	1883.0 (244.9)	315.6	20.3 (1126.7)	1715.5 (402.2)	267.5	30.4 (397.0)	1211.0 (362.6)
		2994.7	3839.7T		2527.3	587.5T		913.7	4903.1C
1F		4414.0 0.0	5452.4 (585.4)	1706.1	676.3 0.0	5994.1 (665.5)	598.4	5557.3 0.0	1797.0 (397.0)
				12800			7200		
		20000							


A

B


C

1 フレーム (S=1/283)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

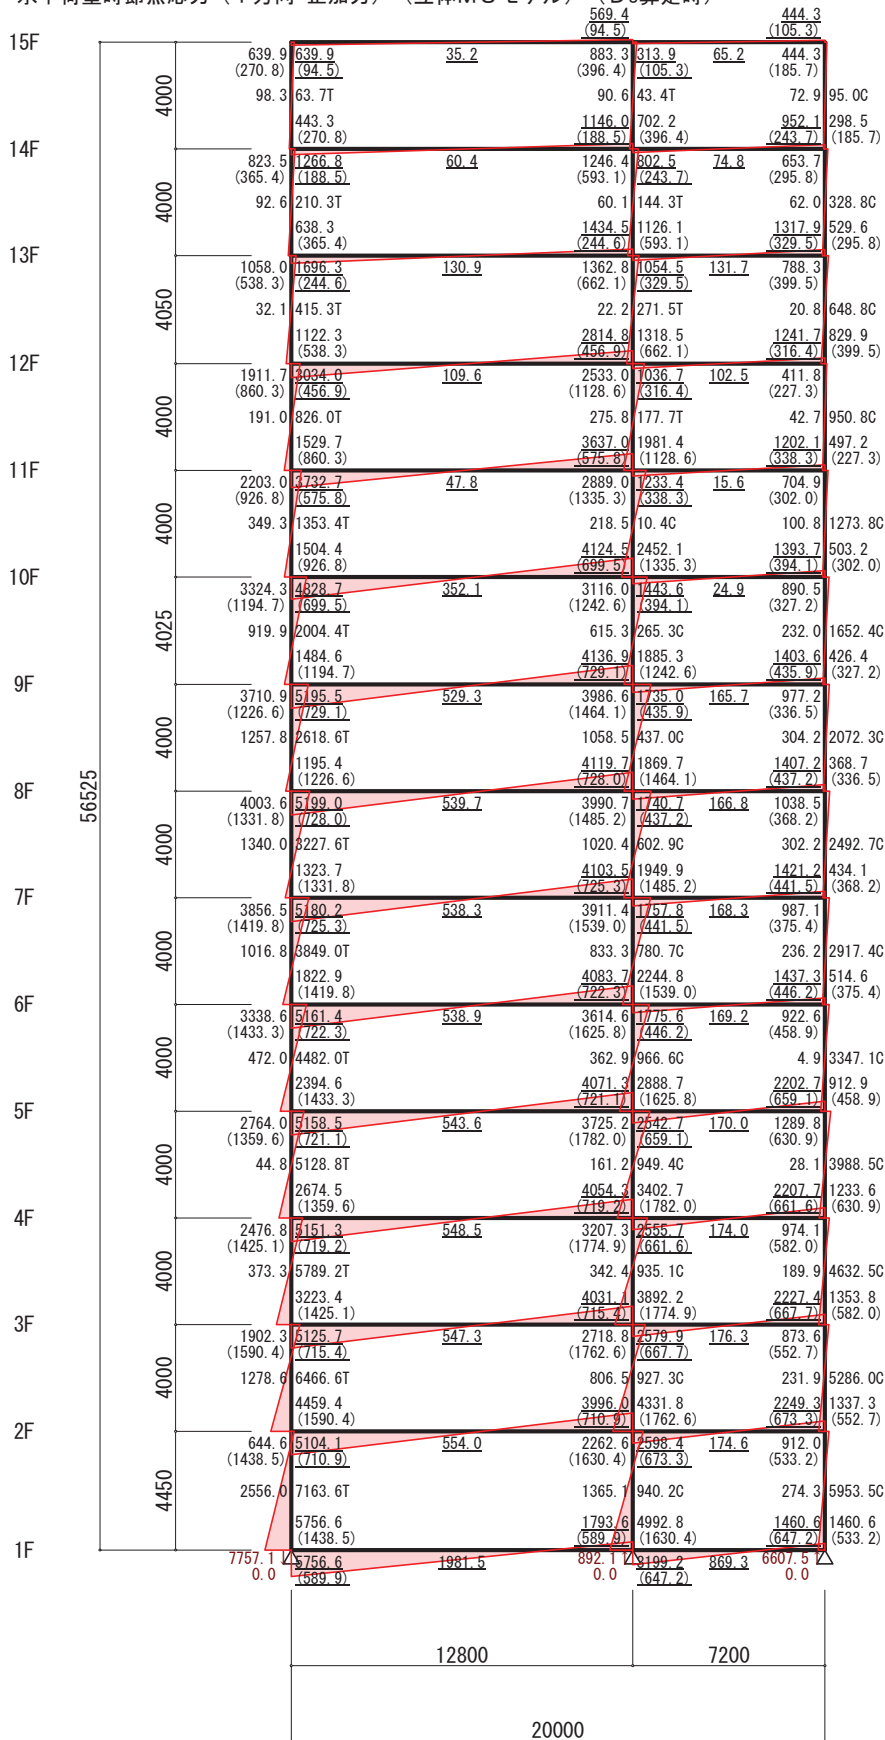


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

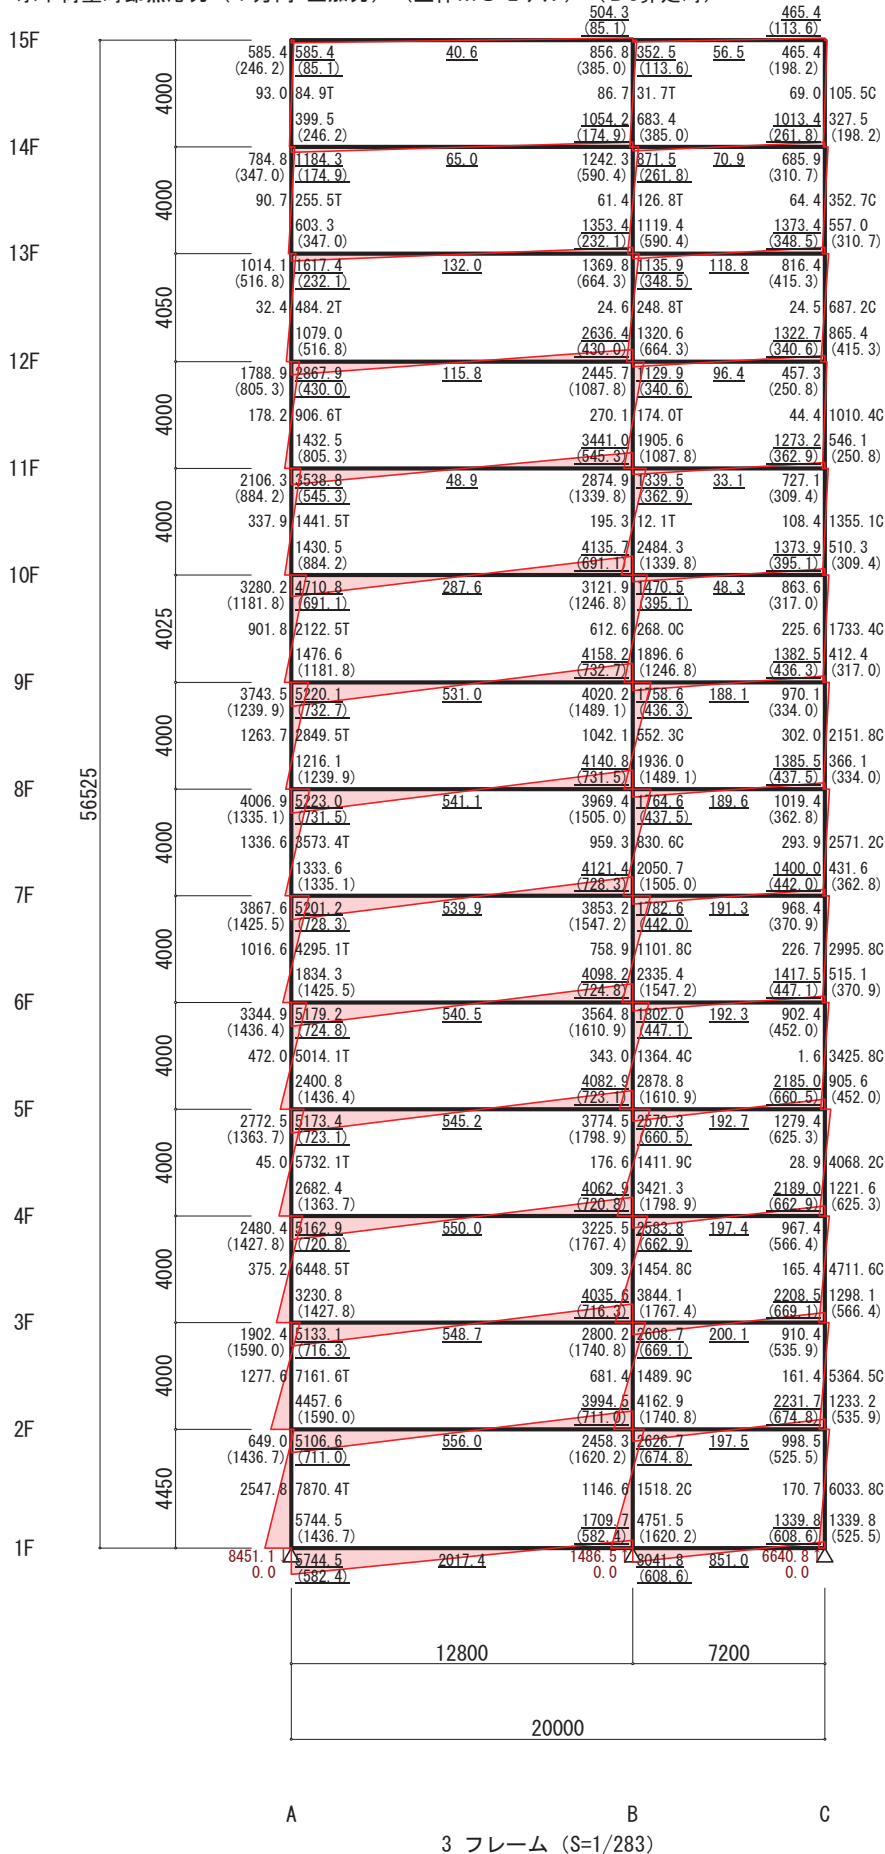

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

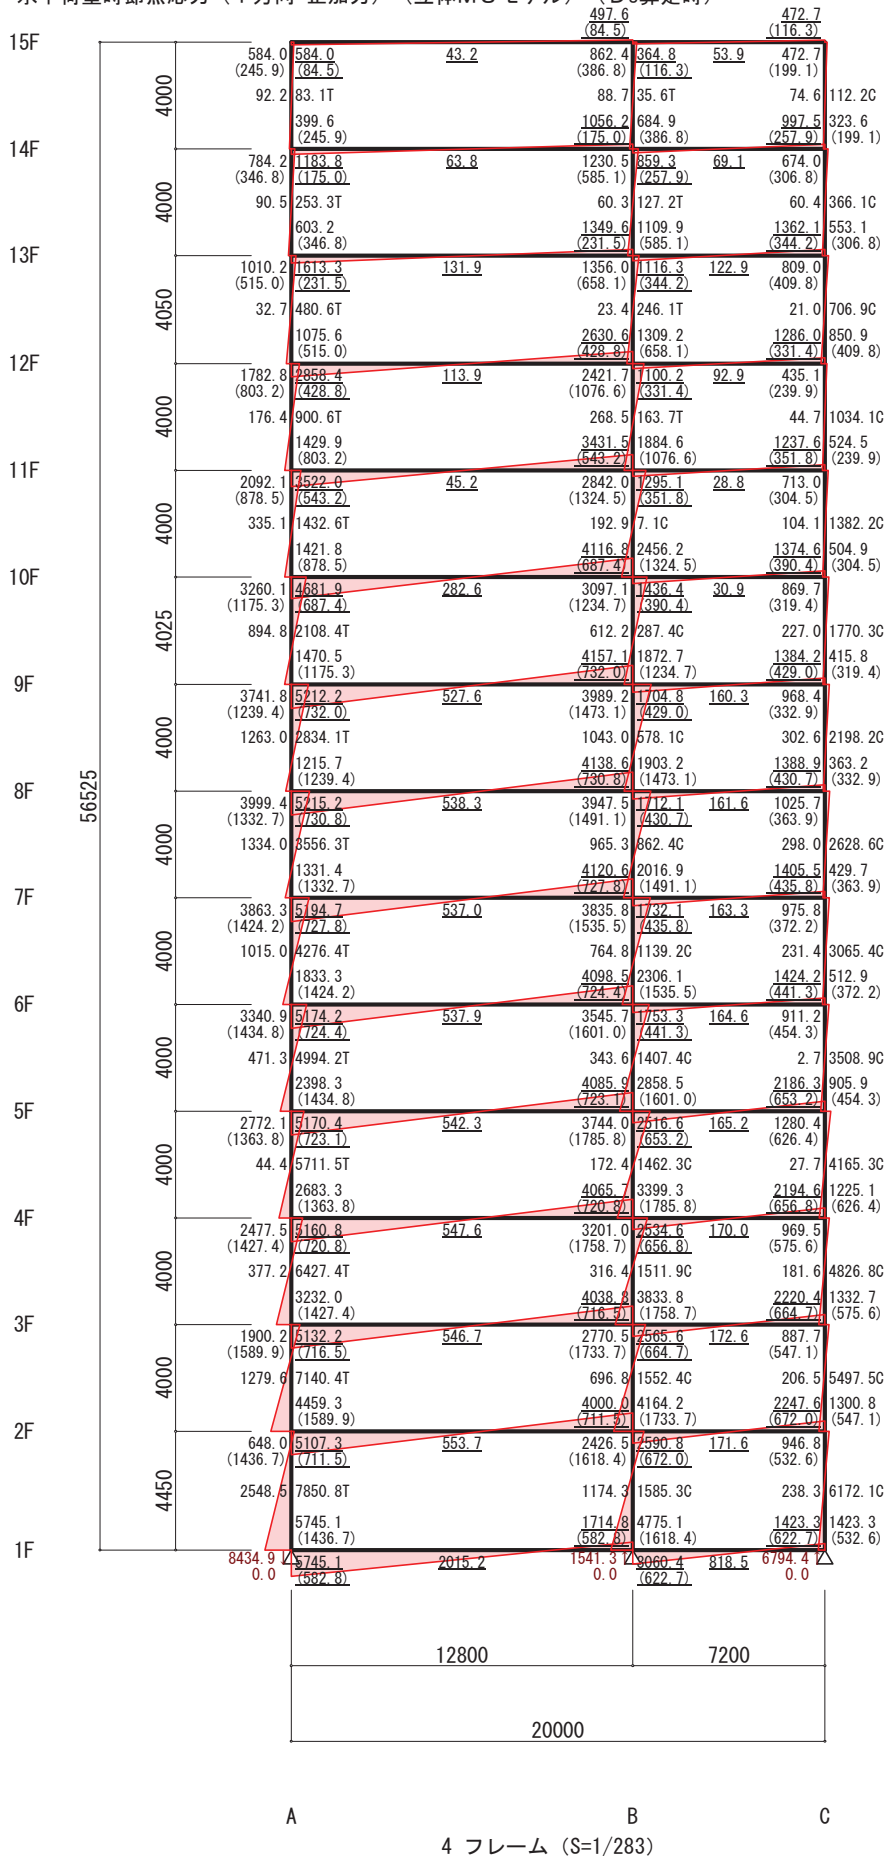

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

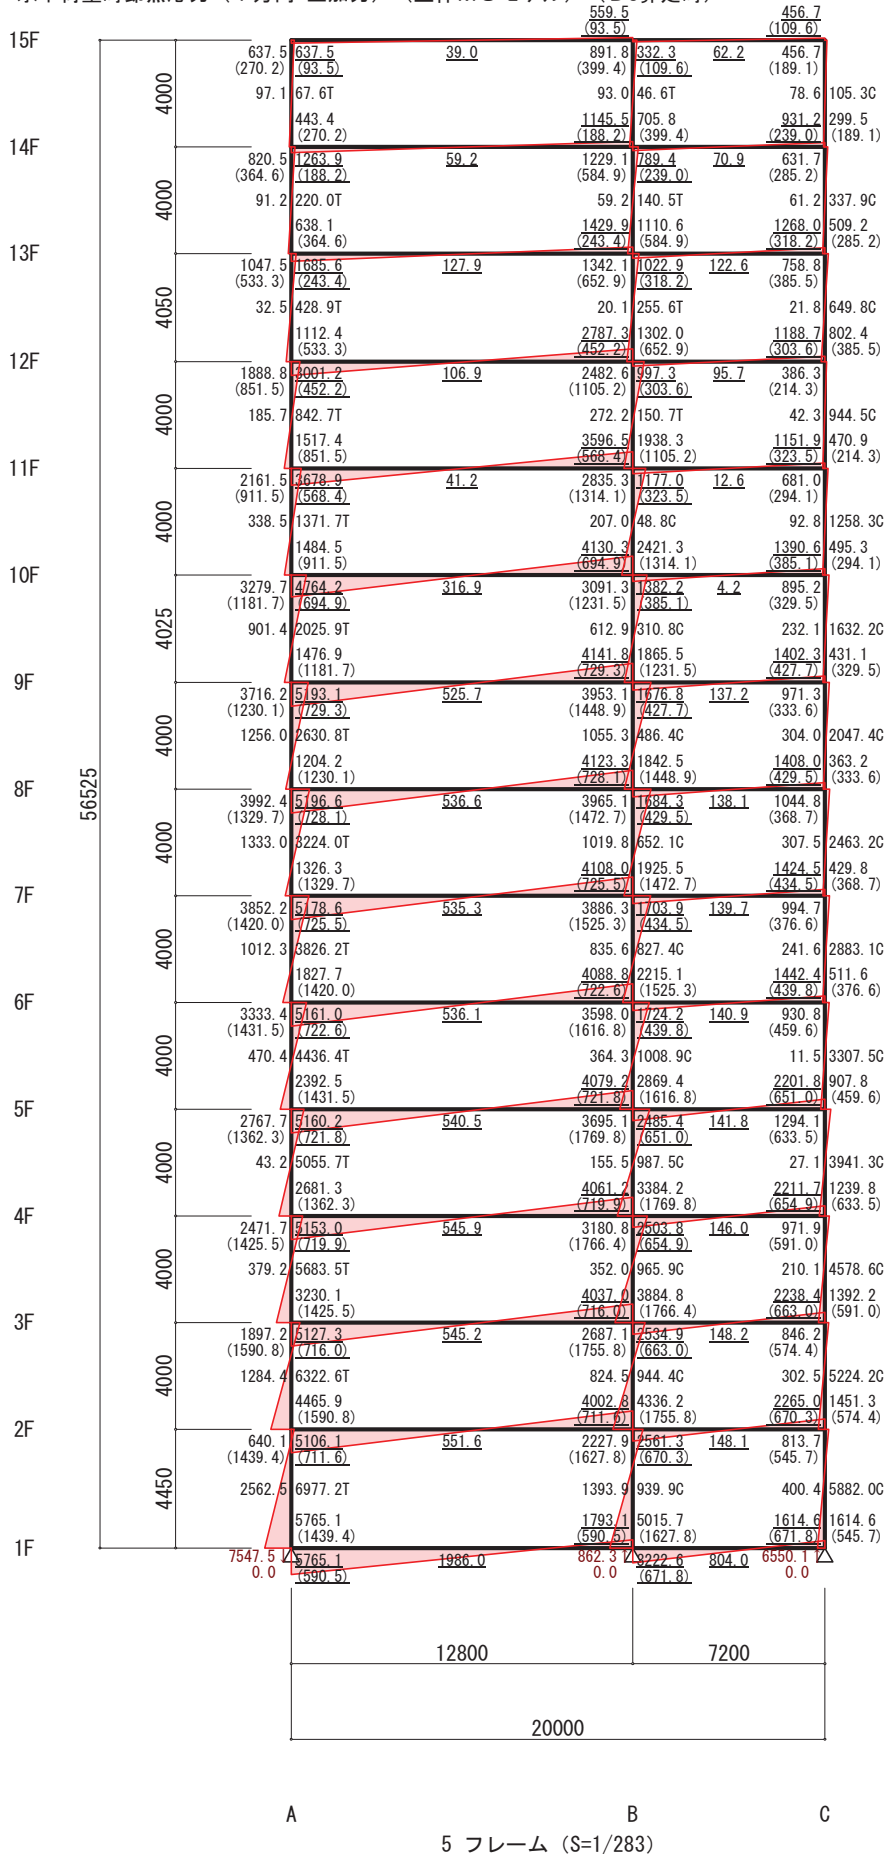

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


		501.1 (80.8)		371.3 (83.9)					
15F	4000	533.4 (218.8)	533.4 (80.8)	16.2	733.6 (328.7)	232.6 (83.9)	69.4	371.3 (150.6)	95.2C
		95.9	108.4T		76.2	31.3C		70.1	231.1 (150.6)
			341.7 (218.8)		895.4 (145.3)	581.2 (328.7)		792.4 (204.7)	
14F	4000	622.8 (280.2)	964.5 (145.3)	34.5	995.3 (477.6)	681.1 (204.7)	55.7	561.3 (246.9)	315.3C
		62.3	295.4T		40.1	23.9C		67.4	426.4 (246.9)
			498.1 (280.2)		1100.9 (180.8)	915.1 (477.6)		1104.5 (285.1)	
13F	4050	715.6 (359.8)	1213.7 (180.8)	56.4	1134.1 (554.6)	948.3 (285.1)	78.1	678.0 (350.5)	615.7C
		13.0	516.6T		11.0	33.5T		31.8	741.7 (350.5)
			741.6 (359.8)		1169.6 (188.1)	1112.0 (554.6)		1089.5 (293.7)	
12F	4000	496.2 (251.2)	1237.8 (188.1)	34.1	1082.9 (527.5)	1025.3 (293.7)	32.1	347.8 (193.5)	930.4C
		6.2	754.9T		27.9	79.6T		39.1	426.1 (193.5)
			508.6 (251.2)		1235.7 (196.2)	1027.1 (527.5)		1001.8 (286.0)	
11F	4000	766.6 (250.6)	1275.2 (196.2)	19.8	1266.1 (524.7)	1057.5 (286.0)	27.9	575.8 (231.4)	1238.9C
		265.4	1006.4T		216.8	101.8T		112.9	349.9 (231.4)
			235.9 (250.6)		1278.1 (223.6)	832.5 (524.7)		1106.5 (358.4)	
10F	4025	1347.7 (370.1)	1583.6 (223.6)	152.8	1919.6 (639.0)	1474.0 (358.4)	183.8	756.6 (260.1)	1621.6C
		602.8	1289.1T		633.6	170.1T		233.1	290.5 (260.1)
			142.1 (370.1)		1289.4 (249.5)	652.4 (639.0)		1111.6 (383.5)	
9F	4000	1762.6 (398.8)	1904.7 (249.5)	307.7	2286.8 (663.9)	1649.9 (383.5)	269.1	821.2 (257.3)	2032.8C
		965.1	1679.0T		959.0	161.9T		306.6	207.9 (257.3)
			167.5 (398.8)		1284.7 (249.2)	368.7 (663.9)		1113.7 (384.0)	
8F	4000	2072.6 (510.6)	1905.1 (249.2)	310.2	2567.4 (766.7)	1651.4 (384.0)	268.8	905.8 (288.4)	2446.4C
		1051.5	2082.7T		1034.0	142.9T		329.0	247.7 (288.4)
			30.3 (510.6)		1281.0 (248.6)	499.3 (766.7)		1123.5 (387.0)	
7F	4000	1931.0 (582.9)	1900.7 (248.6)	309.8	2444.7 (848.4)	1662.9 (387.0)	269.7	875.8 (320.9)	2863.4C
		765.2	2474.0T		747.8	145.0T		234.1	407.6 (320.9)
			400.6 (582.9)		1276.4 (247.9)	949.1 (848.4)		1135.1 (390.3)	
6F	4000	1495.7 (619.0)	1896.3 (247.9)	310.0	2002.7 (876.1)	1675.3 (390.3)	270.1	727.4 (321.1)	3284.1C
		257.7	2853.3T		250.6	165.1T		85.2	557.0 (321.1)
			980.4 (619.0)		1273.3 (247.6)	1501.5 (876.1)		1155.4 (394.8)	
5F	4000	915.0 (515.2)	1895.4 (247.6)	311.1	1459.2 (790.6)	1687.5 (394.8)	266.1	598.4 (318.8)	3711.7C
		115.4	3222.2T		121.9	198.8T		39.3	677.0 (318.8)
			1145.9 (515.2)		1269.7 (247.2)	1703.0 (790.6)		1161.8 (396.9)	
4F	4000	748.2 (643.3)	1894.1 (247.2)	312.2	1262.7 (909.6)	1696.0 (396.9)	267.1	484.8 (355.4)	4142.6C
		538.3	3580.0T		556.5	240.7T		225.9	936.6 (355.4)
			1824.9 (643.3)		1263.9 (246.2)	2375.7 (909.6)		1172.9 (400.2)	
3F	4000	62.6 (622.4)	1887.5 (246.2)	311.8	596.6 (898.4)	1708.4 (400.2)	267.8	236.3 (362.6)	4574.1C
		1182.3	3920.6T		1200.2	301.5T		489.0	1214.2 (362.6)
			2427.2 (622.4)		1252.9 (245.1)	2997.0 (898.4)		1181.4 (402.5)	
2F	4450	543.0 (1101.1)	1884.2 (245.1)	315.6	27.7 (1121.2)	1716.4 (402.5)	267.5	32.8 (395.4)	4999.4C
		2993.0	4237.9T		2522.4	399.1T		912.6	1792.4 (395.4)
			5443.1 (1101.1)		2033.9 (584.1)	5017.0 (1121.2)		1792.4 (663.3)	
1F		4850.1 0.0	5443.1 (584.1)	1704.6	472.9 0.0	9983.1 (663.3)	595.4	5671.7 0.0	
		12800		7200					
		20000							
		A		B		C			
6 フレーム (S=1/283)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				556.0 (88.5)		332.8 (70.9)	
15F	576.2 (238.1)	576.2 (88.5)	10.1	733.8 (329.1)	177.8 (70.9)	77.5	332.8 (132.7)
	99.9	127.0C		75.7	38.3T		67.4
		376.4 (238.1)		955.1 (154.2)	582.5 (329.1)		746.1 (190.5)
14F	642.5 (288.5)	1018.9 (154.2)	31.9	997.8 (478.4)	625.2 (190.5)	60.4	548.0 (242.5)
	65.5	338.6C		41.1	32.6T		63.0
		511.5 (288.5)		1143.6 (185.2)	915.7 (478.4)		1095.2 (278.8)
13F	716.0 (359.1)	1227.5 (185.2)	42.0	1139.8 (556.4)	912.0 (278.8)	91.6	673.3 (346.1)
	11.2	576.0C		13.1	32.0C		27.6
		738.4 (359.1)		1203.9 (190.1)	1113.5 (556.4)		1043.0 (279.9)
12F	491.6 (246.1)	1230.0 (190.1)	13.1	1062.5 (510.0)	972.1 (279.9)	35.4	314.5 (172.5)
	0.5	829.7C		42.5	85.4C		30.5
		492.7 (246.1)		1264.9 (194.7)	977.6 (510.0)		1003.3 (284.8)
11F	734.3 (209.5)	1226.9 (194.7)	19.0	1334.6 (566.4)	1047.3 (284.8)	22.0	627.8 (271.7)
	315.3	1093.6C		201.7	136.9C		84.3
		103.6 (209.5)		1504.0 (214.1)	931.1 (566.4)		1388.4 (411.5)
10F	1132.6 (257.6)	1236.2 (214.1)	133.9	2147.0 (764.9)	1574.1 (411.5)	92.9	929.1 (343.1)
	614.1	1373.6C		607.6	297.1C		238.6
		95.6 (257.6)		1865.8 (243.5)	931.8 (764.9)		1390.2 (420.3)
9F	1346.3 (200.7)	1250.7 (243.5)	307.6	2570.1 (806.3)	1636.1 (420.3)	122.9	938.3 (320.3)
	944.9	1756.3C		957.5	395.0C		297.8
		543.6 (200.7)		1870.2 (243.8)	655.1 (806.3)		1388.3 (419.9)
8F	1793.6 (353.7)	1250.0 (243.8)	310.1	2849.9 (902.8)	1634.8 (419.9)	123.3	1045.6 (355.4)
	1086.2	2146.2C		1044.4	488.6C		334.7
		378.8 (353.7)		1873.3 (244.3)	761.2 (902.8)		1378.2 (416.8)
7F	1632.6 (423.1)	1253.8 (244.3)	309.8	2735.1 (990.3)	1623.0 (416.8)	122.4	1002.0 (383.3)
	786.3	2516.1C		754.6	589.1C		235.4
		60.0 (423.1)		1877.5 (244.9)	1225.9 (990.3)		1366.6 (413.5)
6F	1197.8 (457.9)	1257.7 (244.9)	309.9	2262.1 (997.0)	1610.5 (413.5)	122.0	835.4 (371.4)
	282.0	2869.9C		268.1	697.5C		92.6
		633.7 (457.9)		1880.3 (245.2)	1726.0 (997.0)		1367.3 (412.0)
5F	624.6 (352.3)	1258.3 (245.2)	311.0	1753.1 (921.5)	1599.4 (412.0)	116.1	717.2 (368.6)
	80.0	3213.1C		89.2	819.0C		20.0
		784.6 (352.3)		1883.2 (245.5)	1932.1 (921.5)		1360.6 (409.9)
4F	474.3 (454.6)	1258.9 (245.5)	312.1	1541.7 (1010.9)	1590.6 (409.9)	115.0	603.4 (405.9)
	434.9	3545.7C		480.1	953.1C		208.4
		1344.1 (454.6)		1887.8 (246.3)	2501.9 (1010.9)		1348.6 (406.4)
3F	79.8 (507.0)	1264.3 (246.3)	311.8	963.2 (1025.5)	1577.3 (406.4)	114.4	328.3 (362.3)
	1093.8	3859.1C		1087.8	1099.3C		396.2
		2107.7 (507.0)		1897.6 (247.2)	3138.8 (1025.5)		1339.2 (403.8)
2F	841.3 (779.8)	1266.4 (247.2)	315.6	327.3 (1243.3)	1568.5 (403.8)	114.6	218.4 (622.0)
	2576.3	4136.1C		2439.2	1251.6C		1165.5
		4311.3 (779.8)		3175.9 (584.9)	5205.6 (1243.3)		2549.4 (636.0)
1F	4708.0 0.0	4311.3 (584.9)	567.7	1289.8 0.0	3029.7 (636.0)	259.9	5518.3 0.0
			12800		7200		
			20000				
	A	B	C				

1 フレーム (S=1/283)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

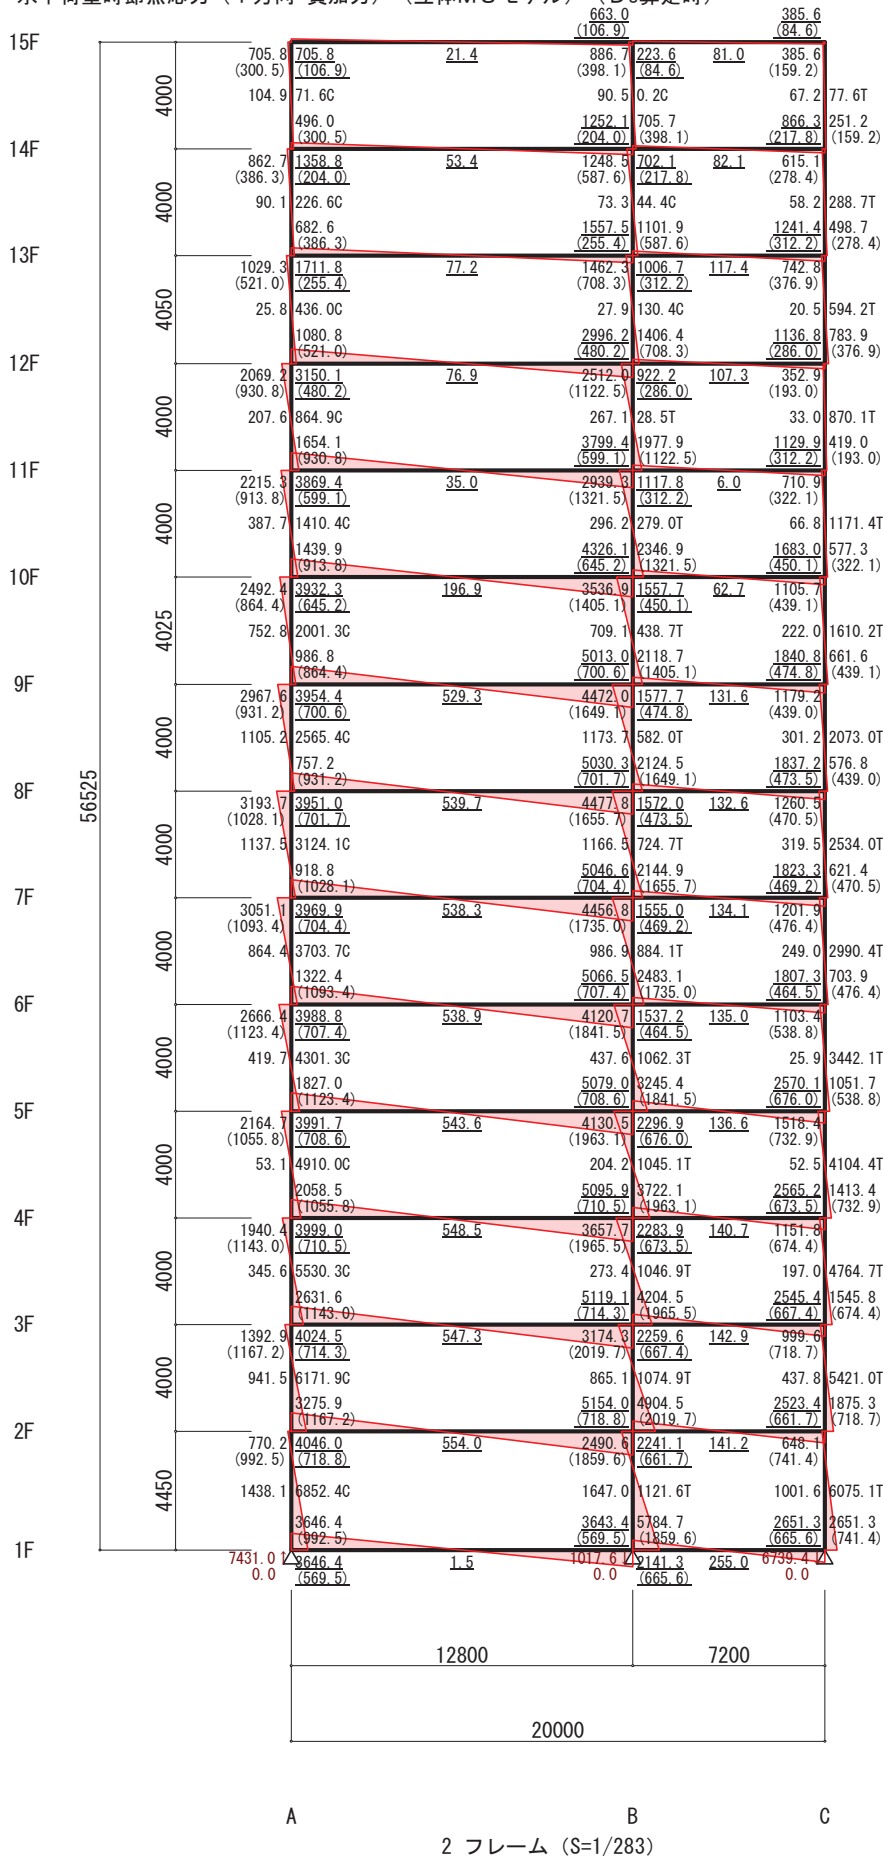


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

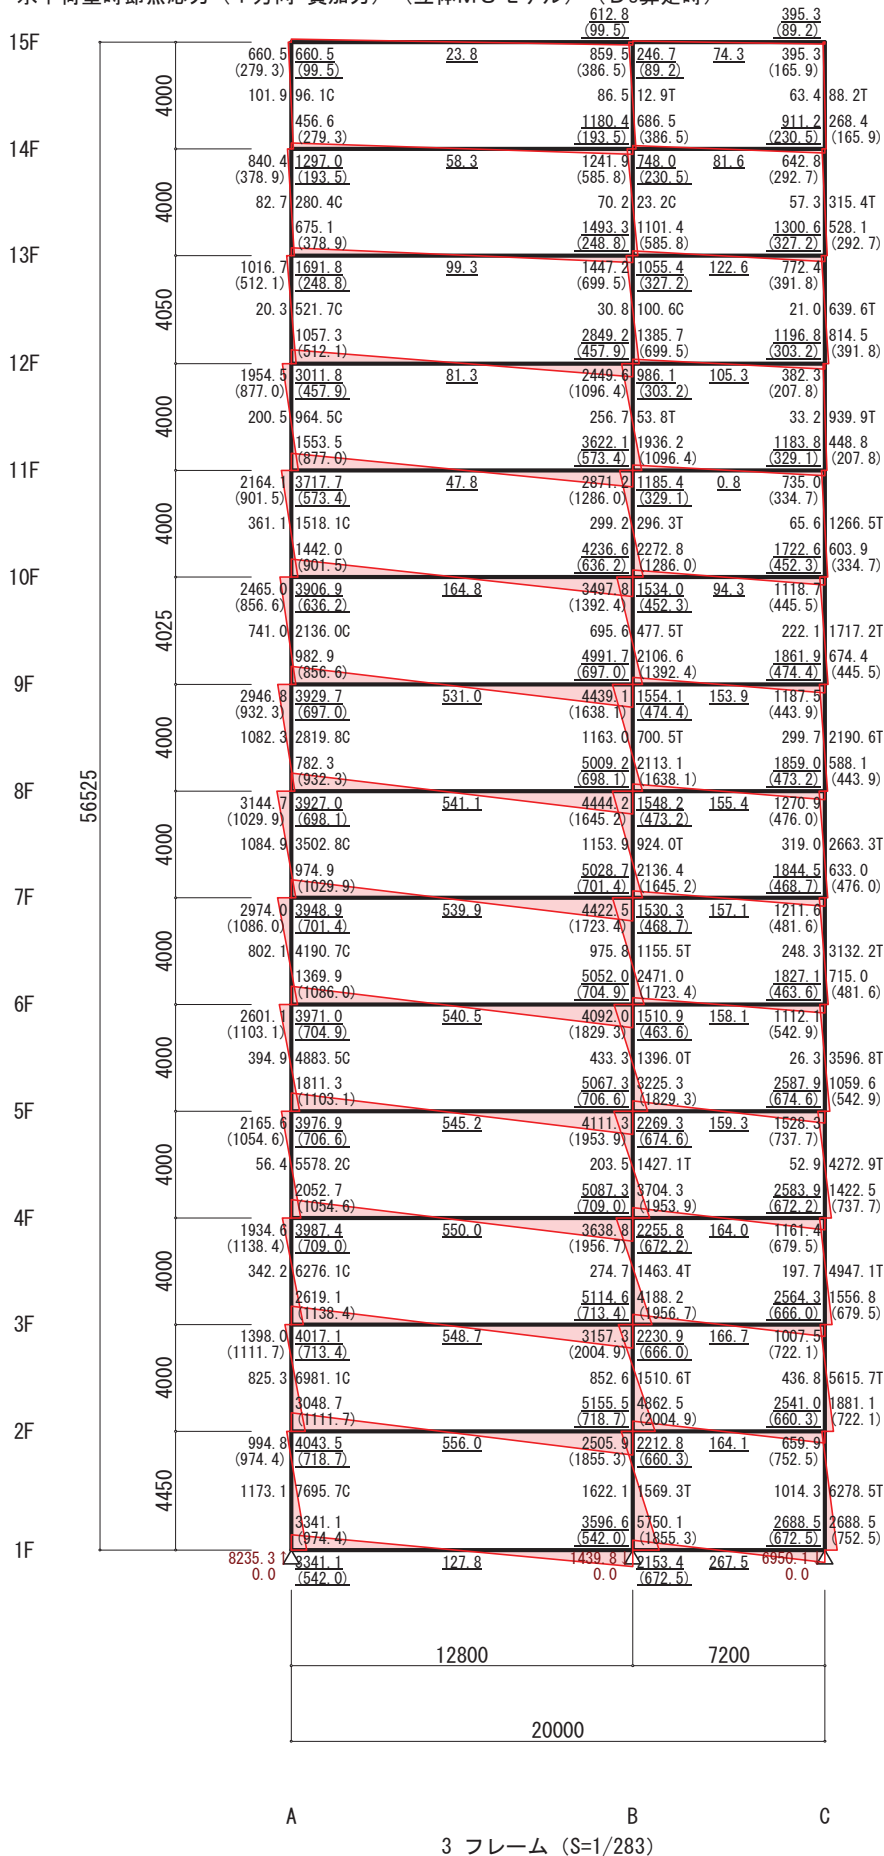

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

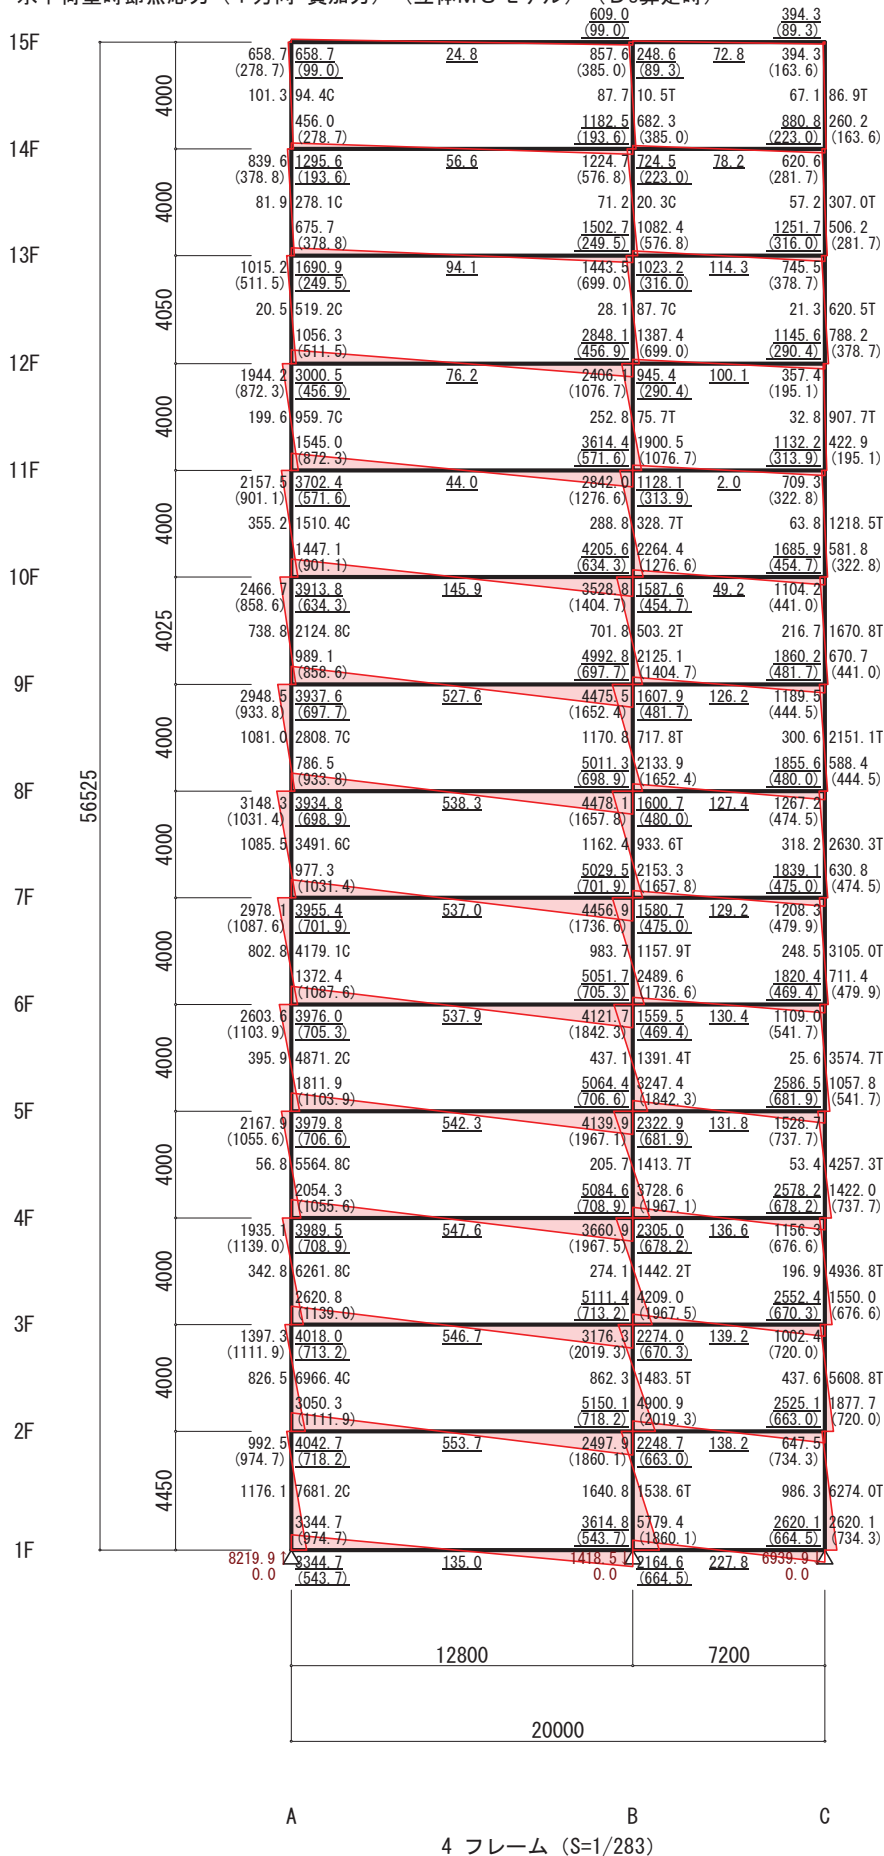

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

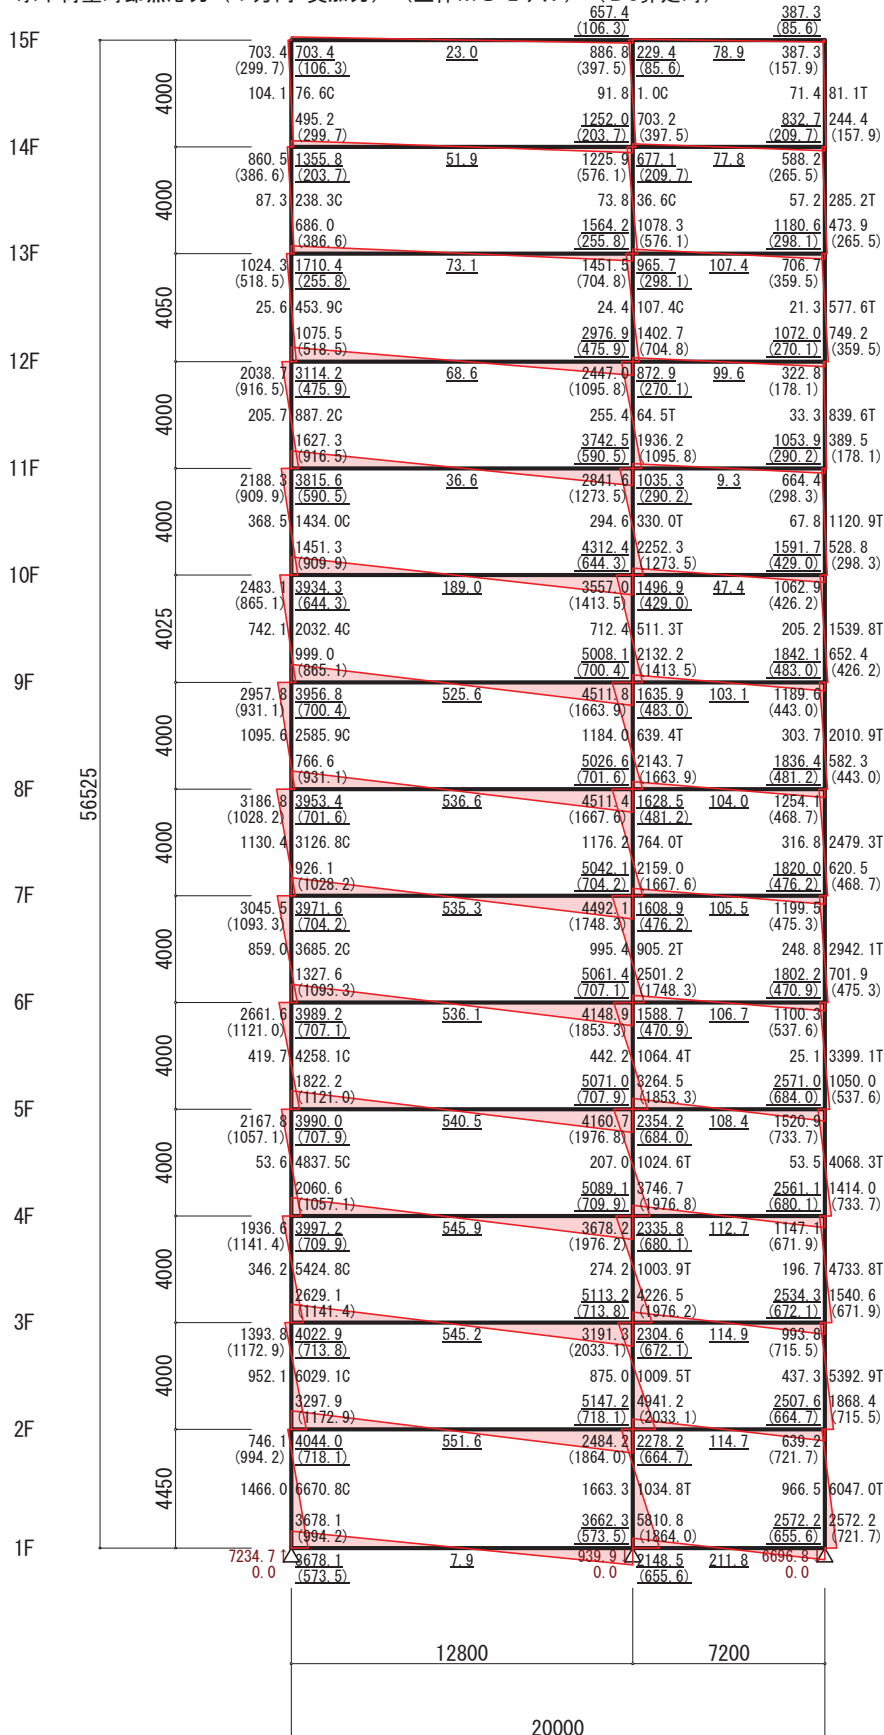


A

B


C

5 フレーム (S=1/283)


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

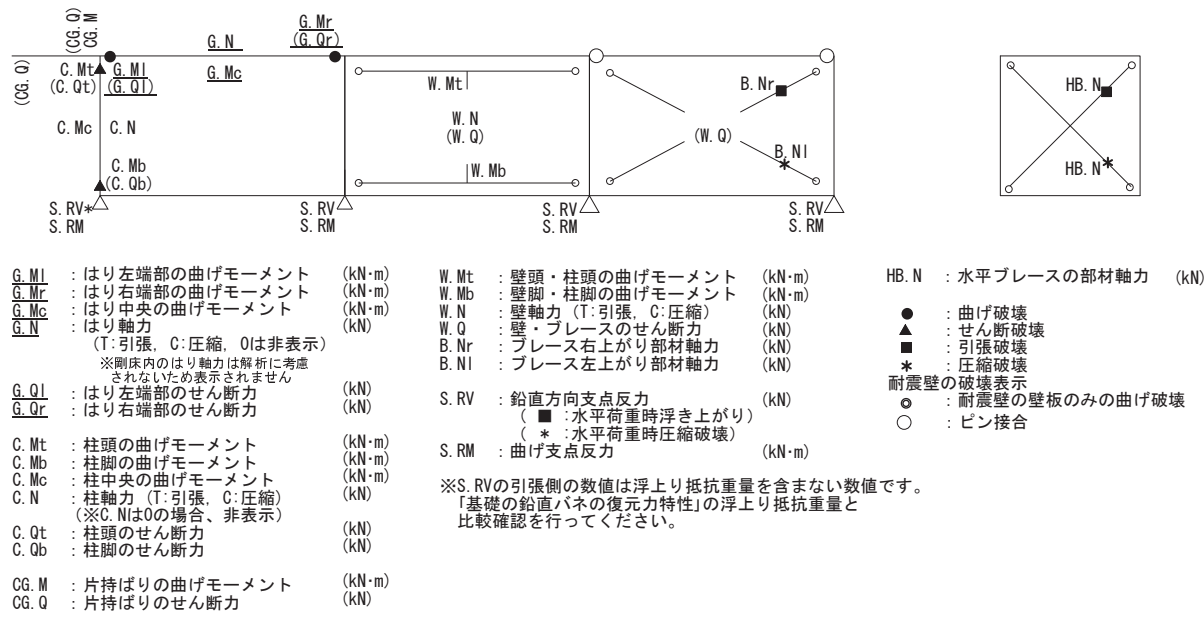


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

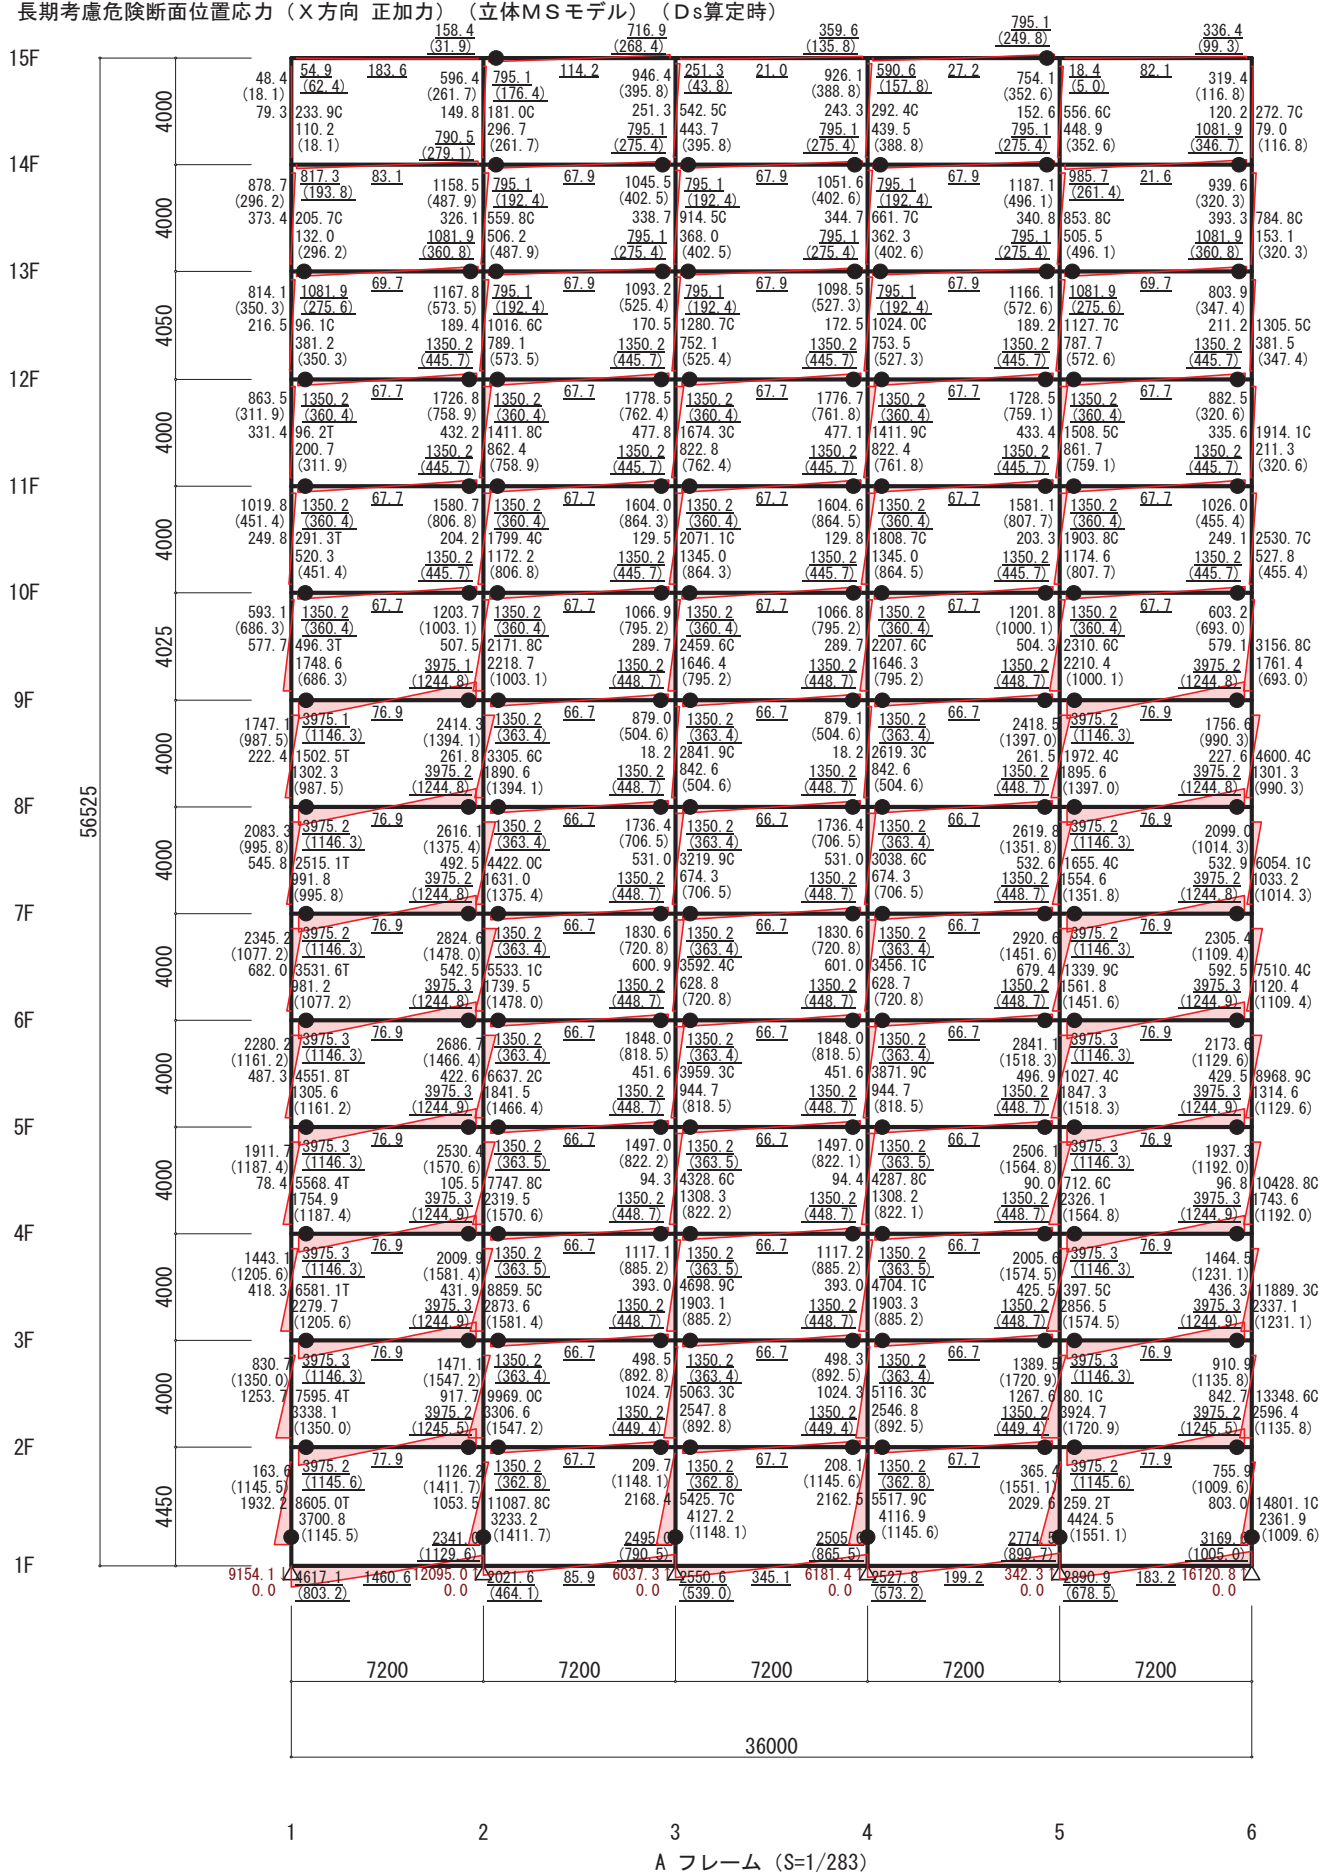

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

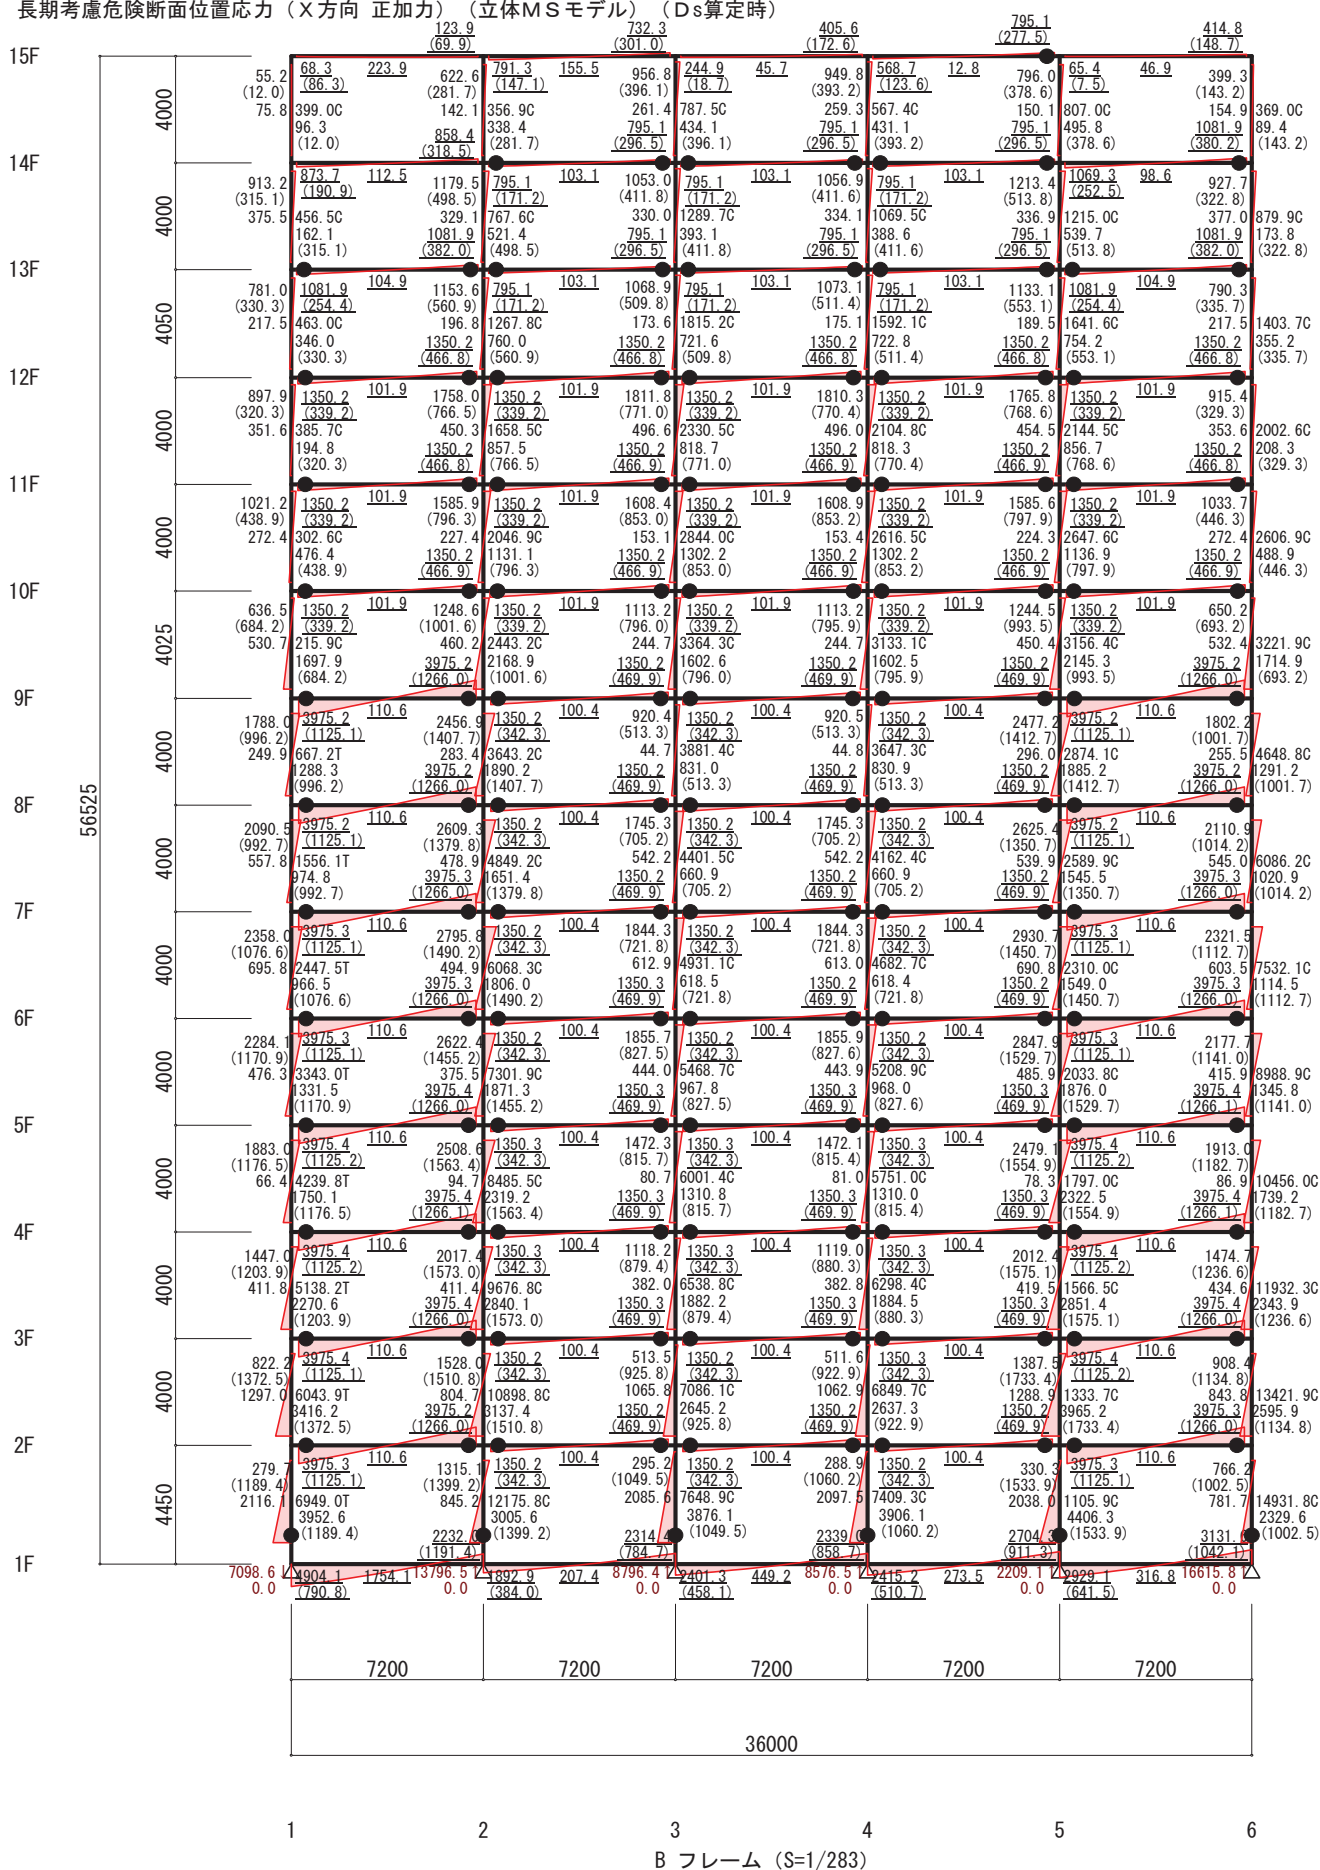

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

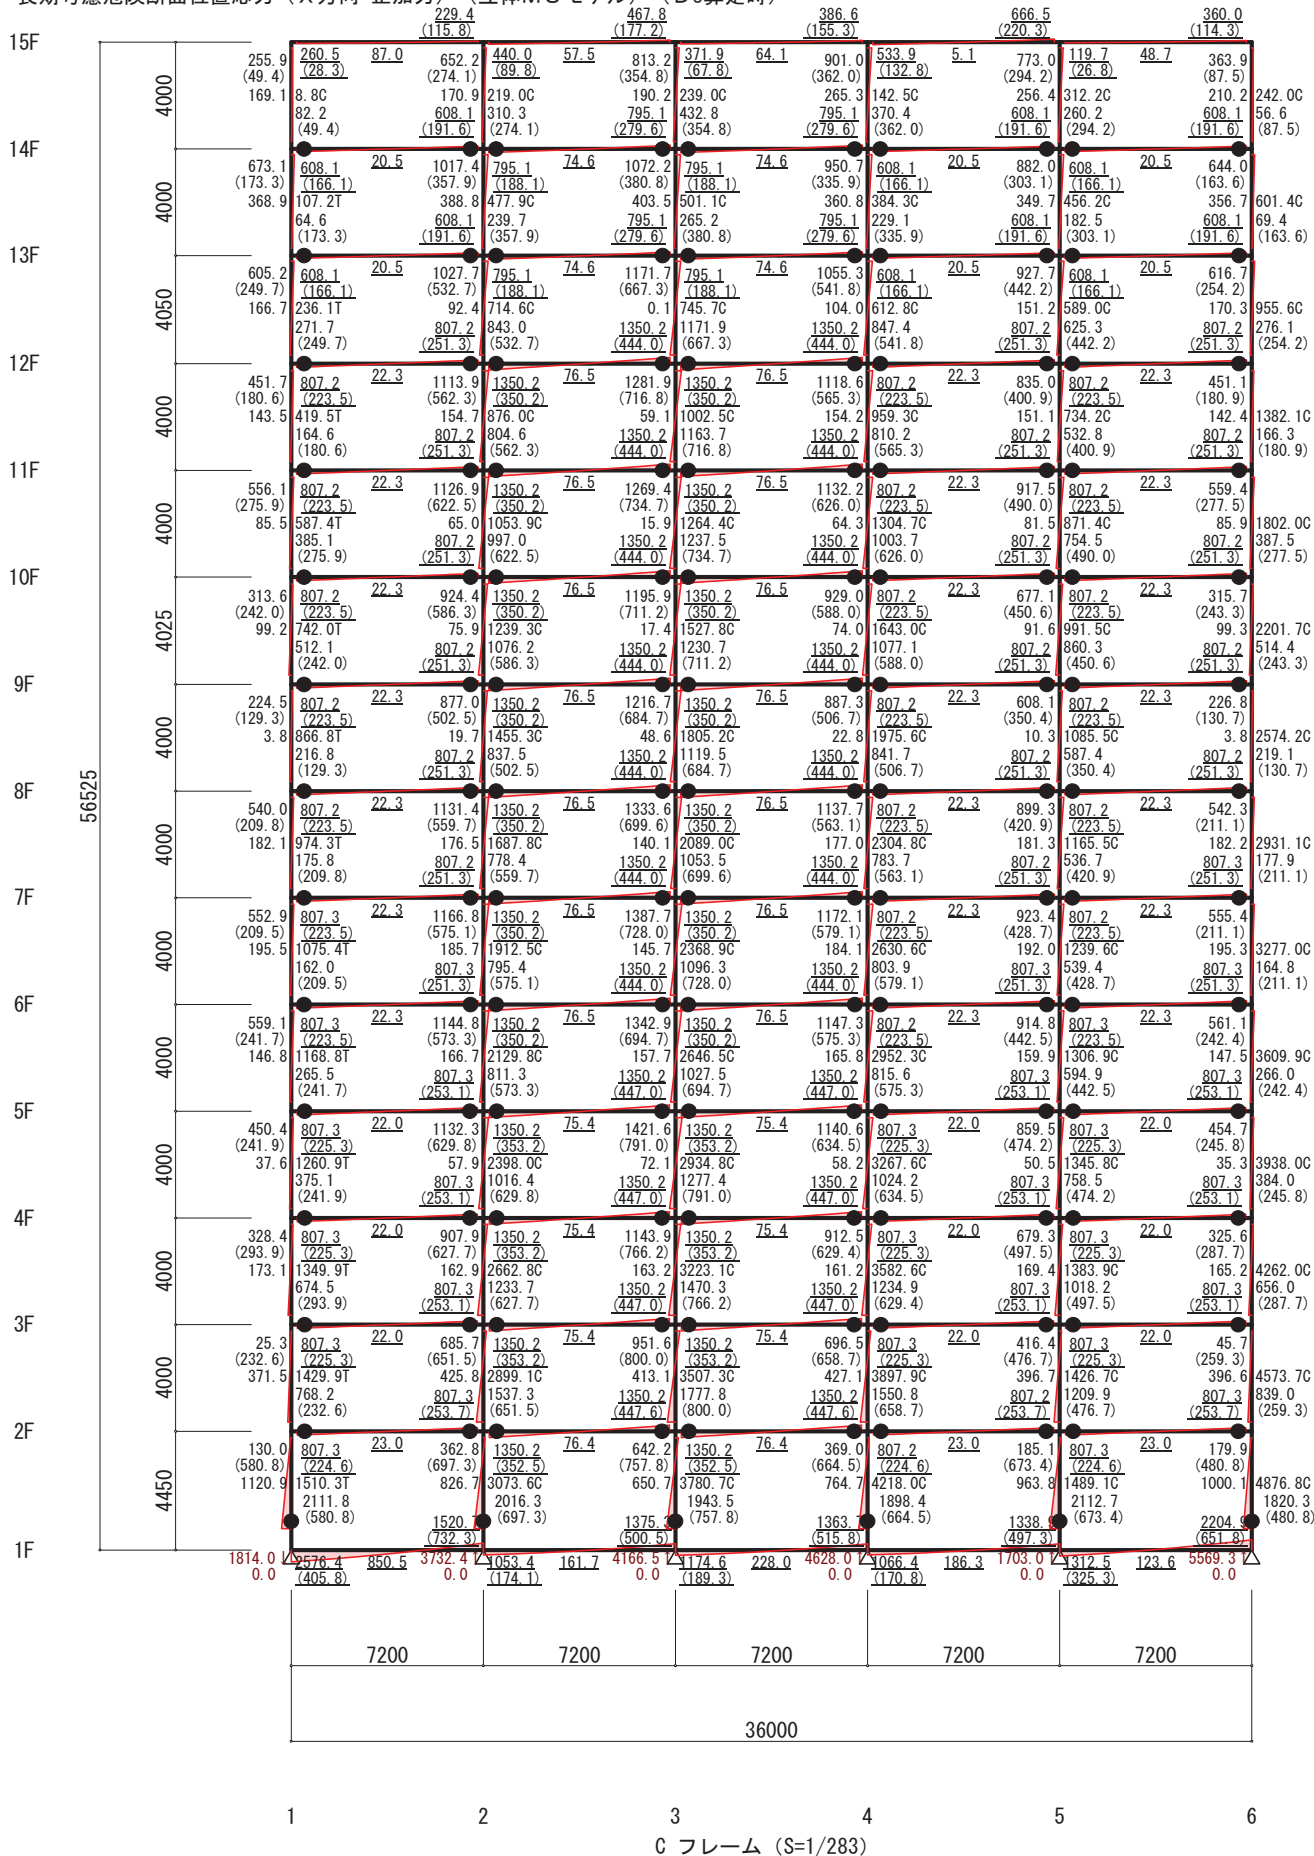


56525

	1	2	3	4	5	6
4000	324.2 (118.4)	341.3 (100.9)	360.3 (136.0)	390.3 (95.0)	795.1 (176.9)	601.3 (33.5)
4000	122.3	272.8C (118.4)	293.7C (389.5)	545.3C (397.0)	153.1 (264.5)	183.6 (15.6)
4050	938.9 (319.6)	1081.9 (347.6)	1051.7 (402.3)	1045.1 (401.9)	1160.4 (488.5)	881.9 (297.0)
4050	393.7	783.6C (319.6)	663.0C (402.3)	918.1C (401.9)	563.5C (488.5)	375.3 (297.0)
4000	805.7 (347.7)	1081.9 (360.8)	1099.8 (527.5)	1094.8 (525.7)	1167.6 (573.1)	814.6 (350.2)
4000	212.4	1302.2C (347.7)	1350.2 (572.6)	1350.2 (572.6)	1350.2 (573.1)	1350.2 (350.2)
4000	883.0 (320.8)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	864.6 (312.3)
4000	335.8	1908.1C (320.8)	1499.5C (759.4)	1412.8C (762.0)	1677.7C (762.6)	331.8 (360.4)
4000	1025.8 (455.6)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1019.5 (451.4)
4000	248.8	2521.8C (455.6)	1896.2C (1175.0)	1808.7C (864.5)	2069.8C (864.4)	249.5 (360.4)
4025	602.7 (693.4)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	1350.2 (445.7)	592.7 (686.7)
4025	580.2	3145.1C (693.4)	2303.4C (1146.3)	2207.1C (795.5)	2454.7C (795.5)	578.8 (1146.3)
4000	1754 (990.3)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	1745.8 (987.5)
4000	225.7	4586.1C (990.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	220.6 (1146.3)
4000	2097.7 (1014.1)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	2081.8 (996.0)
4000	531.4	6037.2C (1014.1)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	543.7 (1146.3)
4000	2304 (1109.2)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	2342.7 (1077.5)
4000	591.8	7491.1C (1109.2)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	679.0 (1077.5)
4000	2172 (1130.6)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	2276.6 (1161.3)
4000	427.1	8947.4C (1130.6)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	483.6 (1146.3)
4000	1933.0 (1192.1)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	1907.8 (1187.6)
4000	92.4	10405.2C (1192.1)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	74.1 (1146.3)
4000	1459 (1231.3)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	1438 (1205.7)
4000	441.4	11863.8C (1231.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	423.5 (1146.3)
4000	905.2 (1136.2)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	824.9 (1350.4)
4000	849.1	13321.5C (1136.2)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	1260.1 (1146.3)
4450	748 (1009.6)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	3975.2 (1244.8)	170.3 (1144.8)
4450	810.1	14773.1C (1009.6)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	3975.2 (1146.3)	8579.5T (3705.6)


36000

A フレーム (S=1/283)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

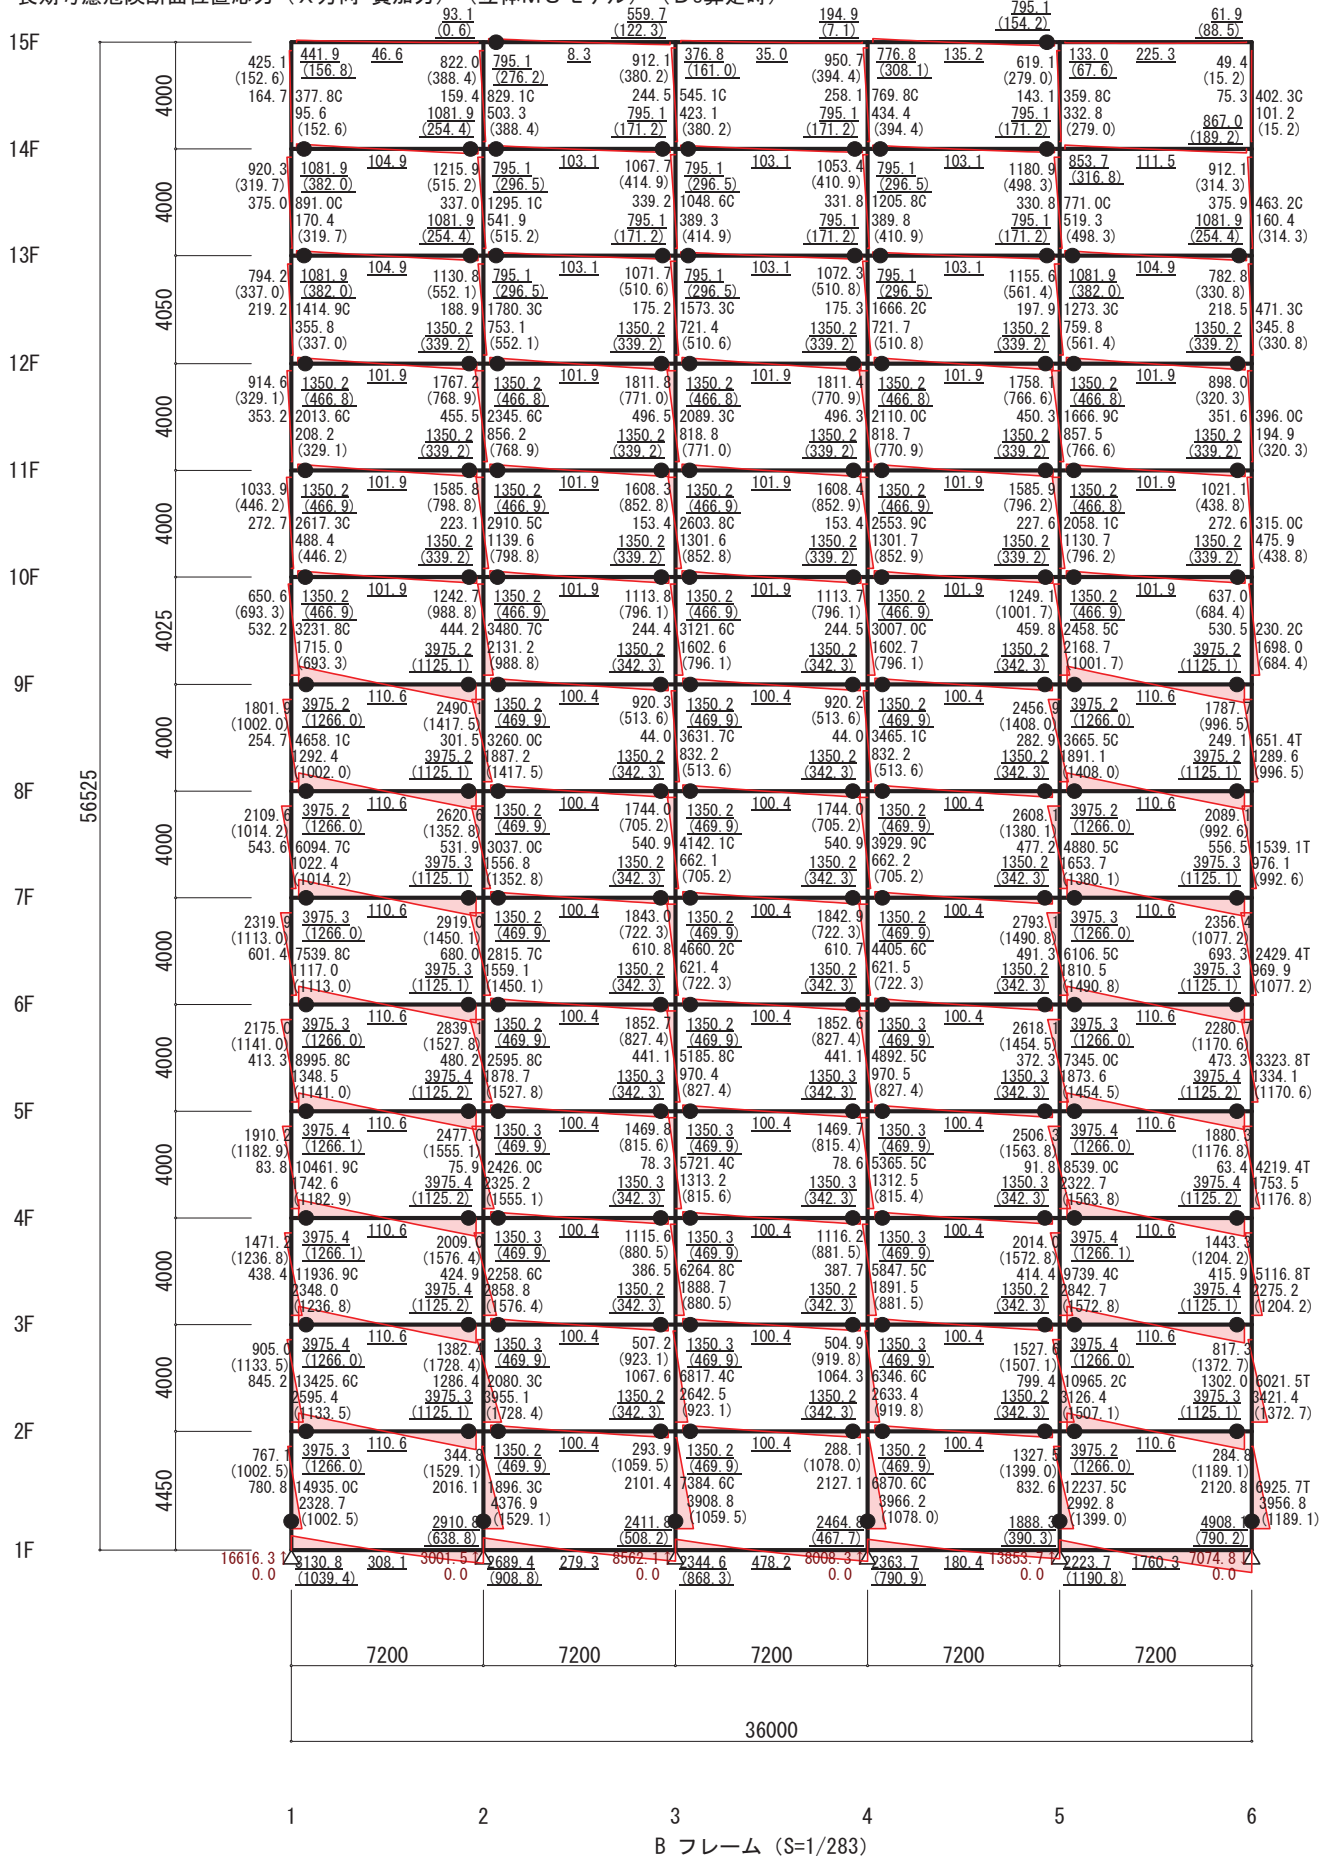


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

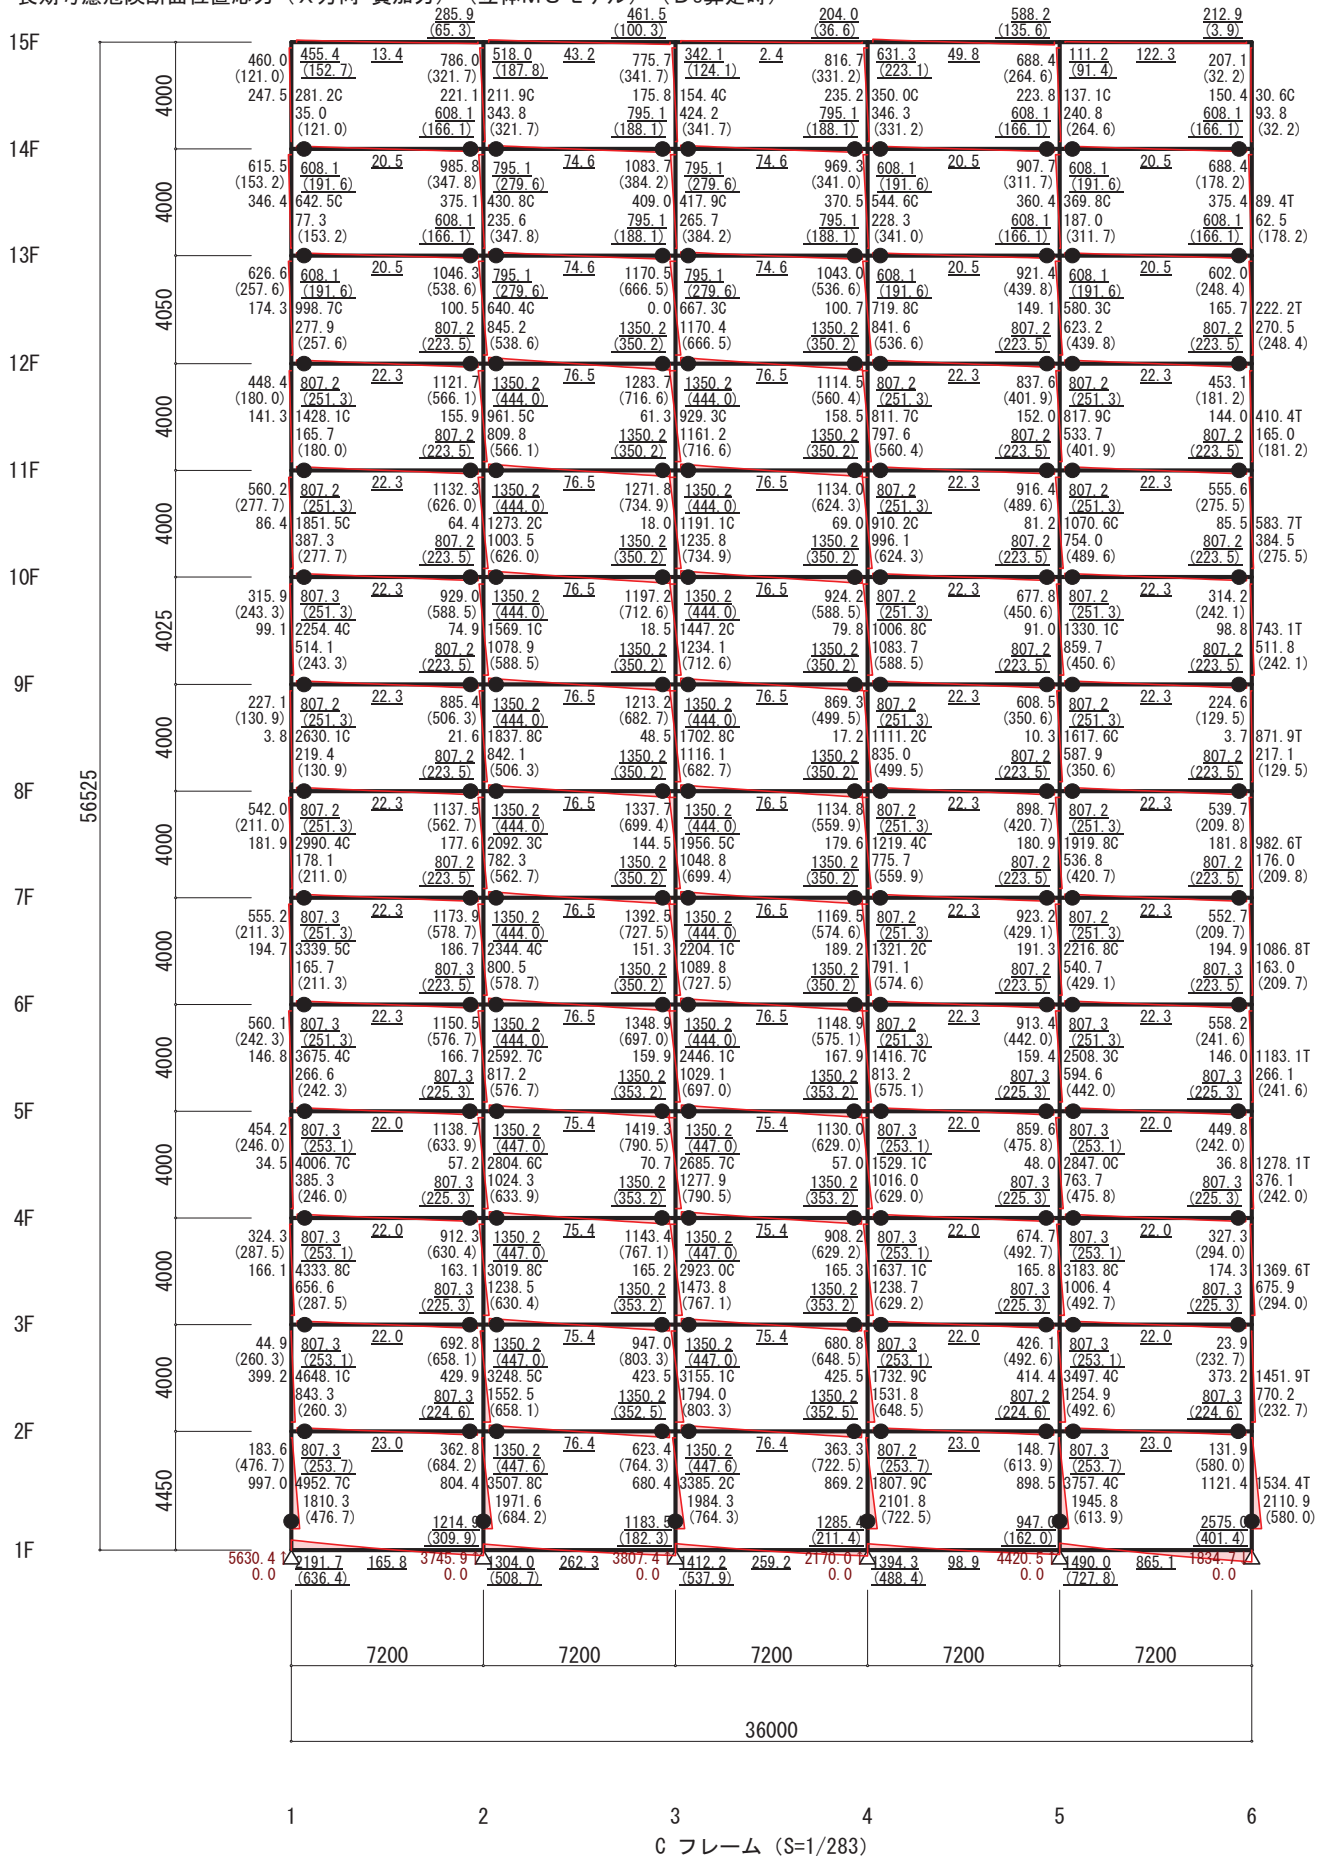


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

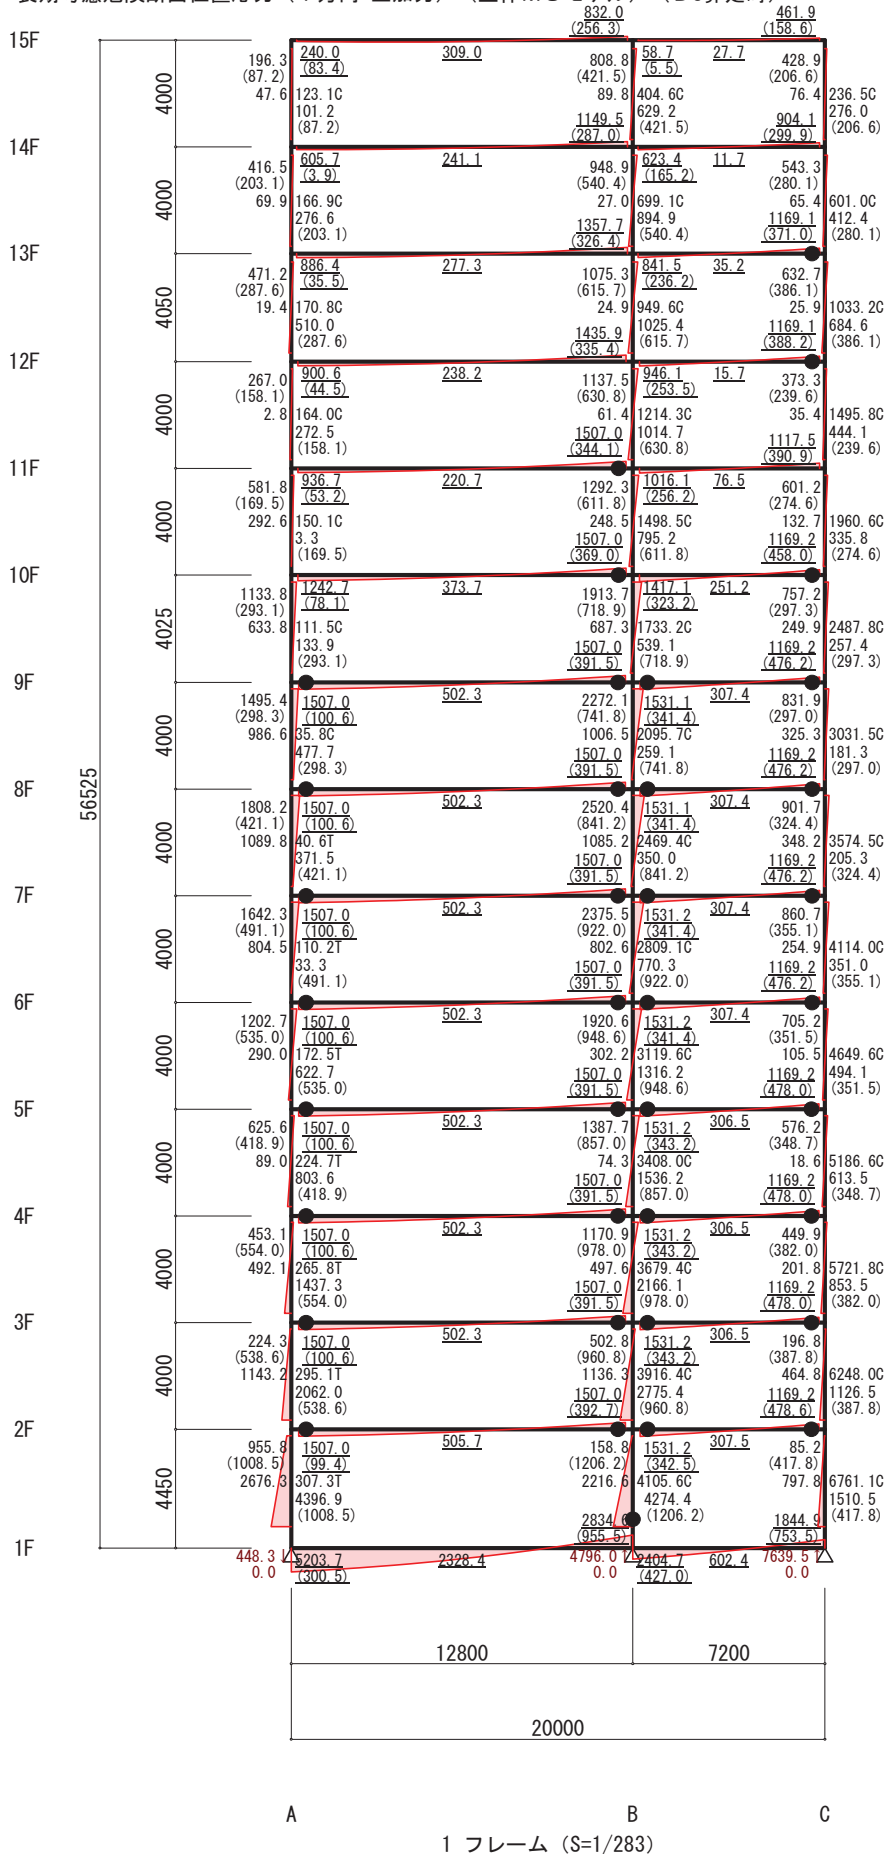


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

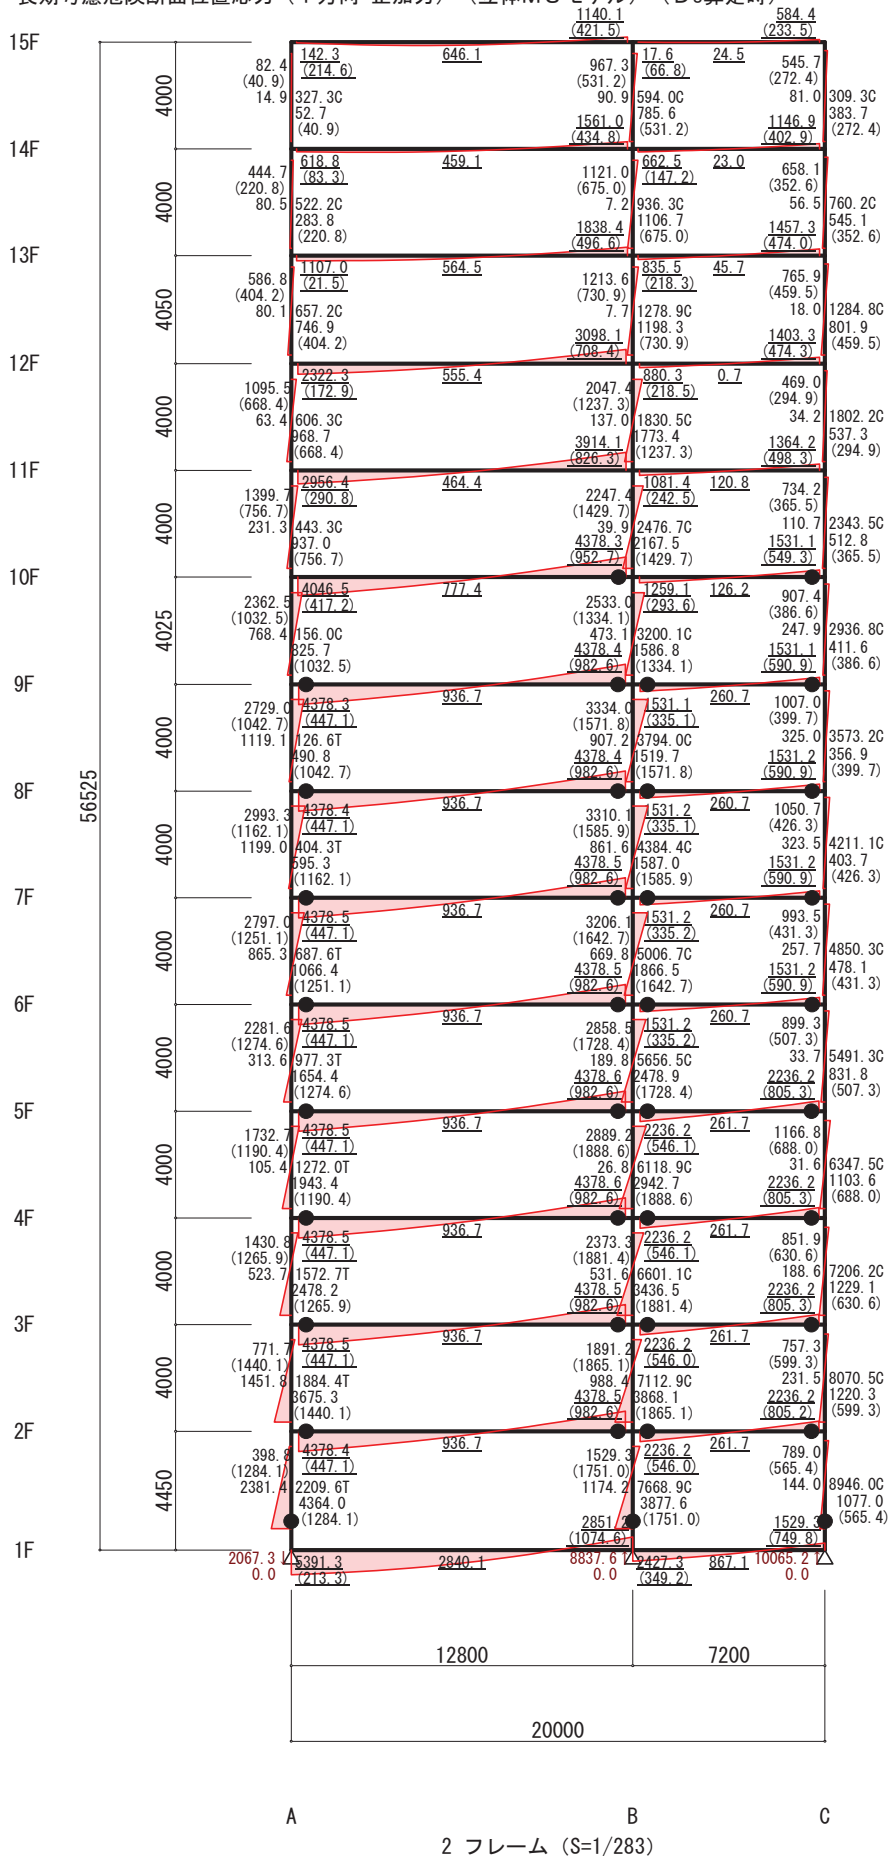


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

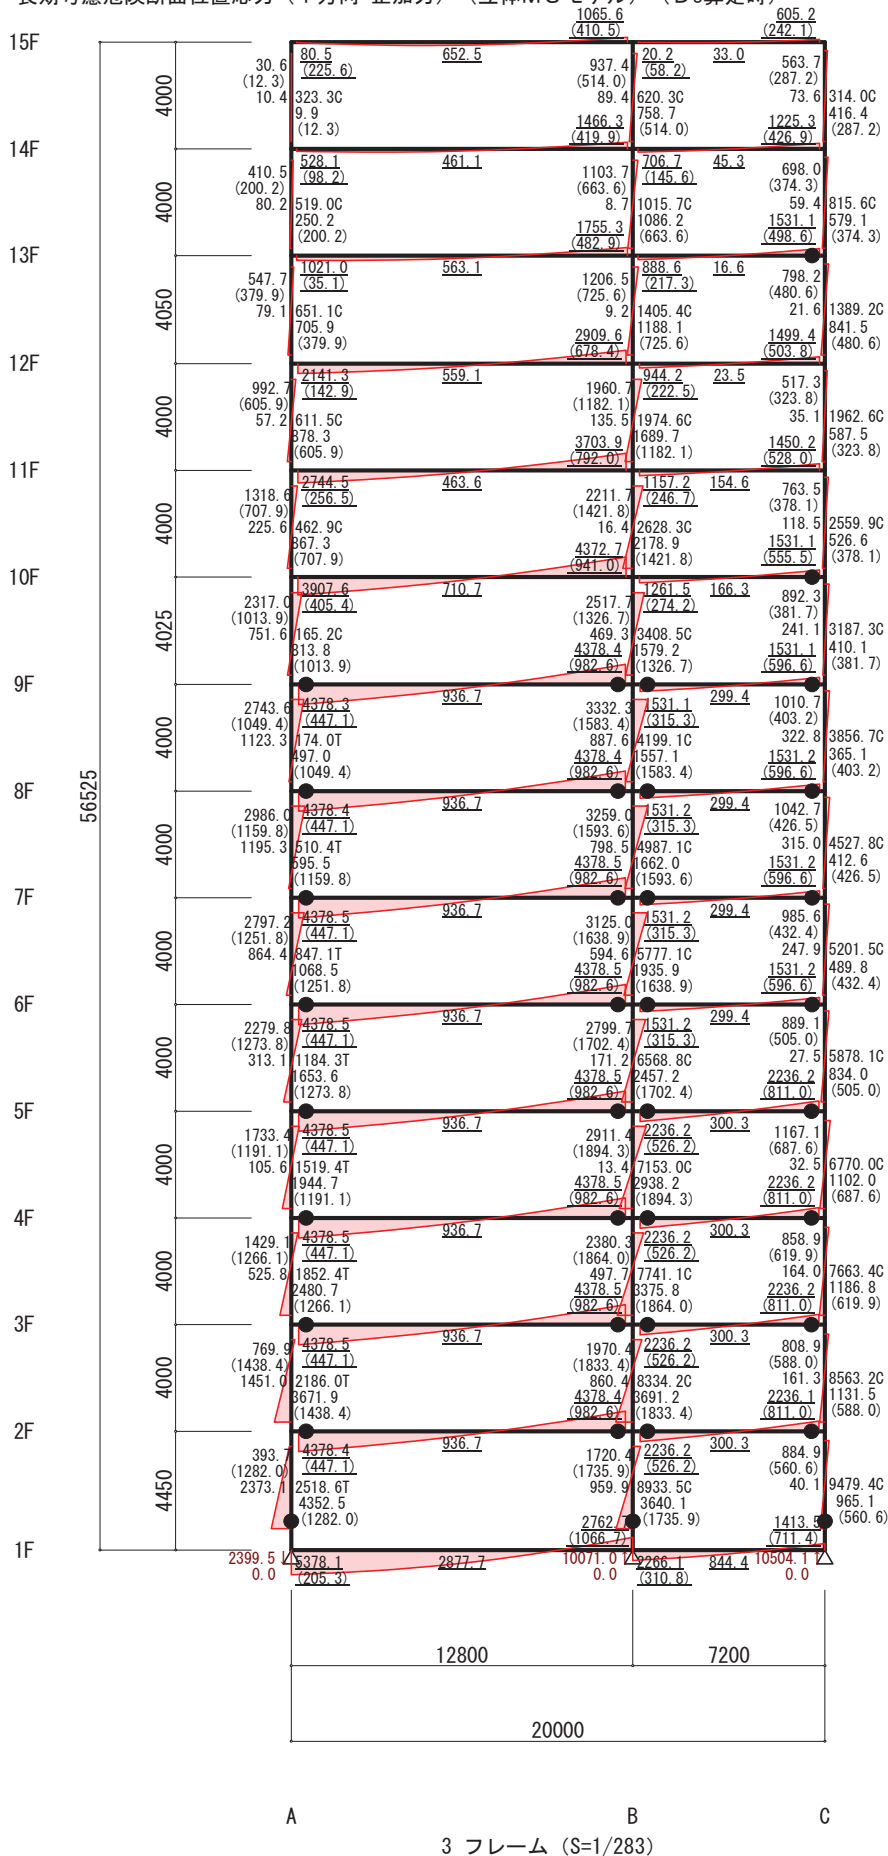


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

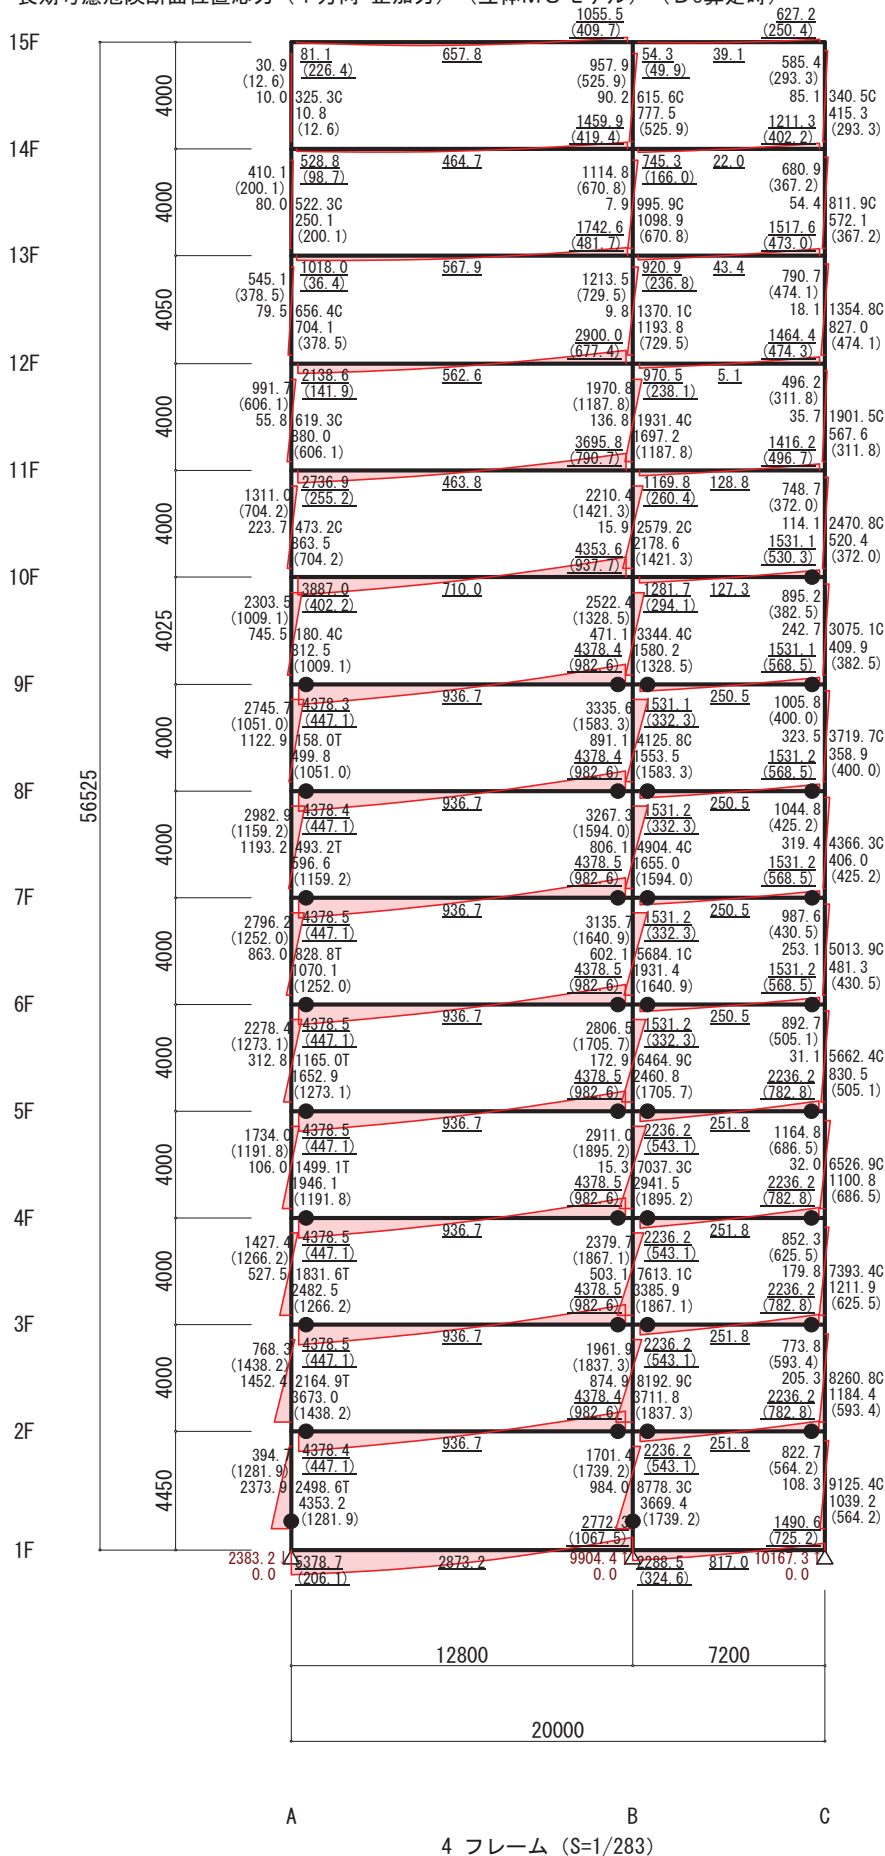


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

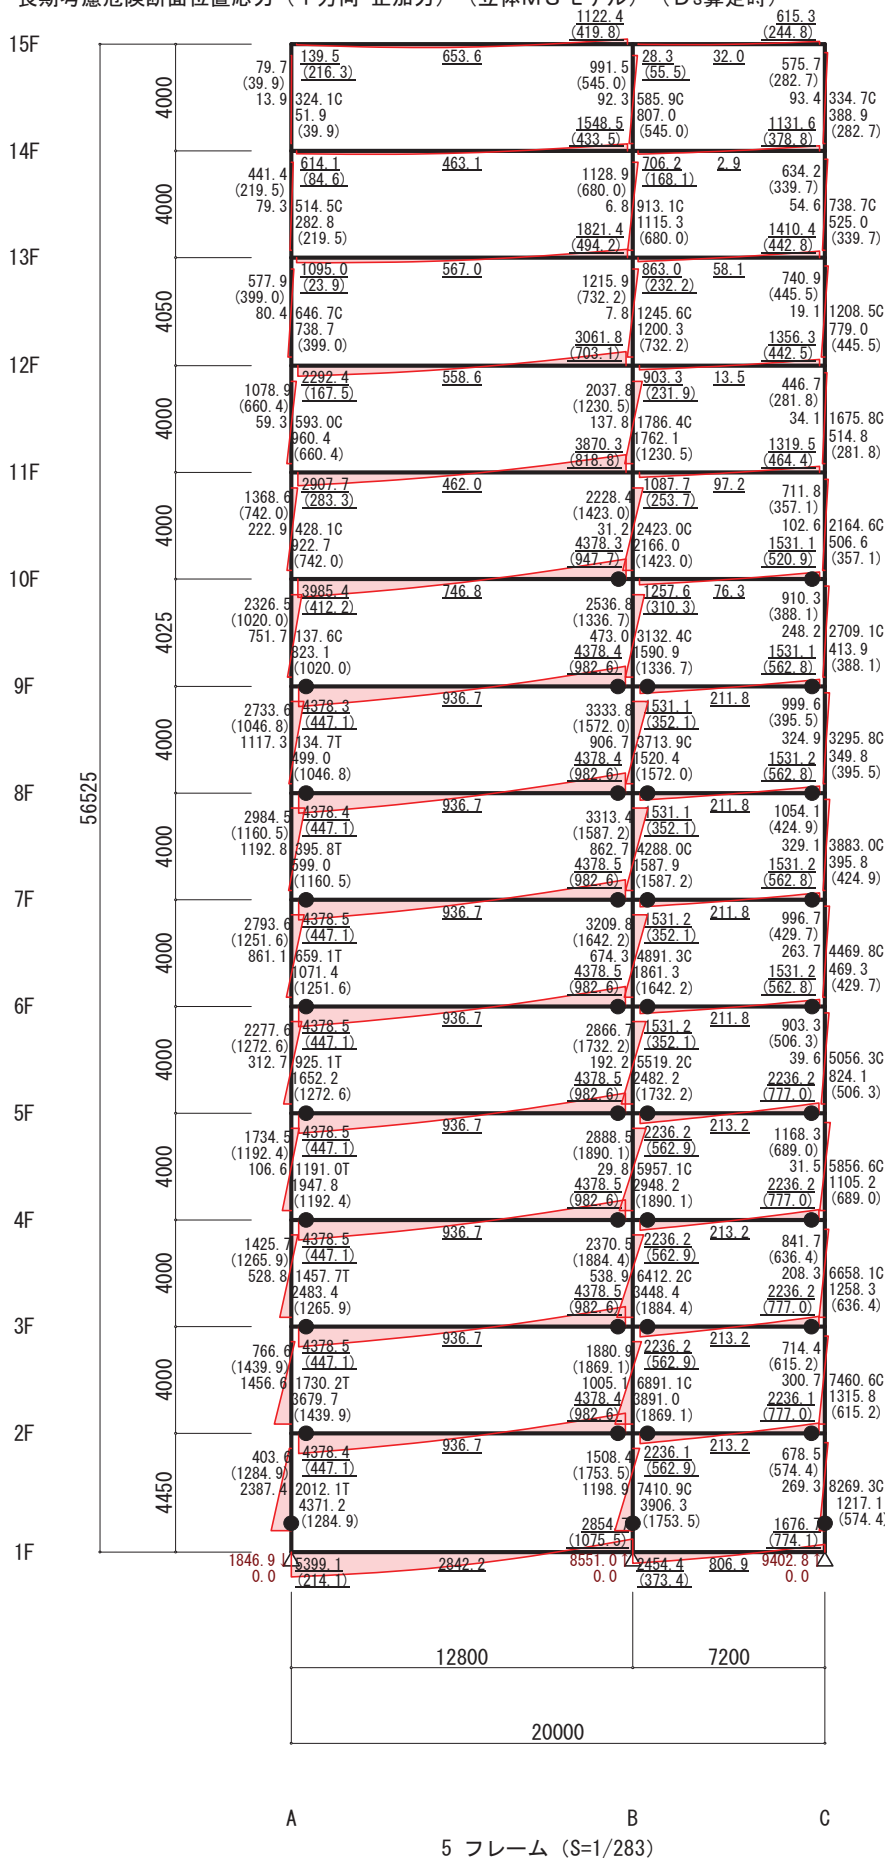


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

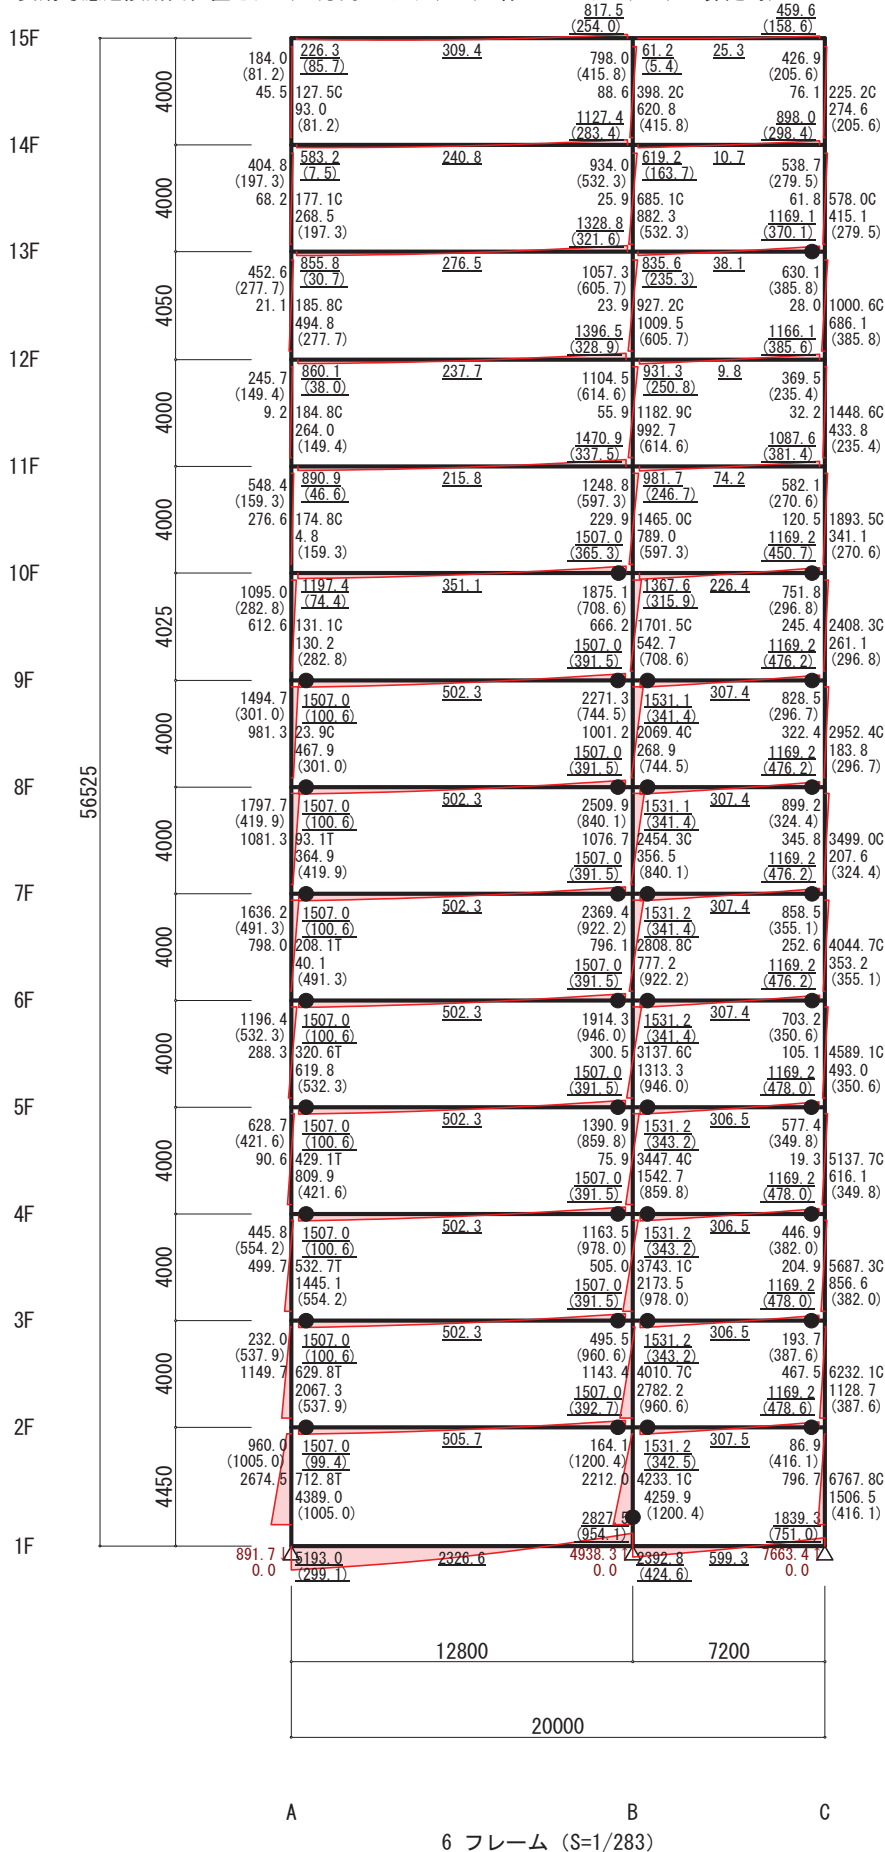


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

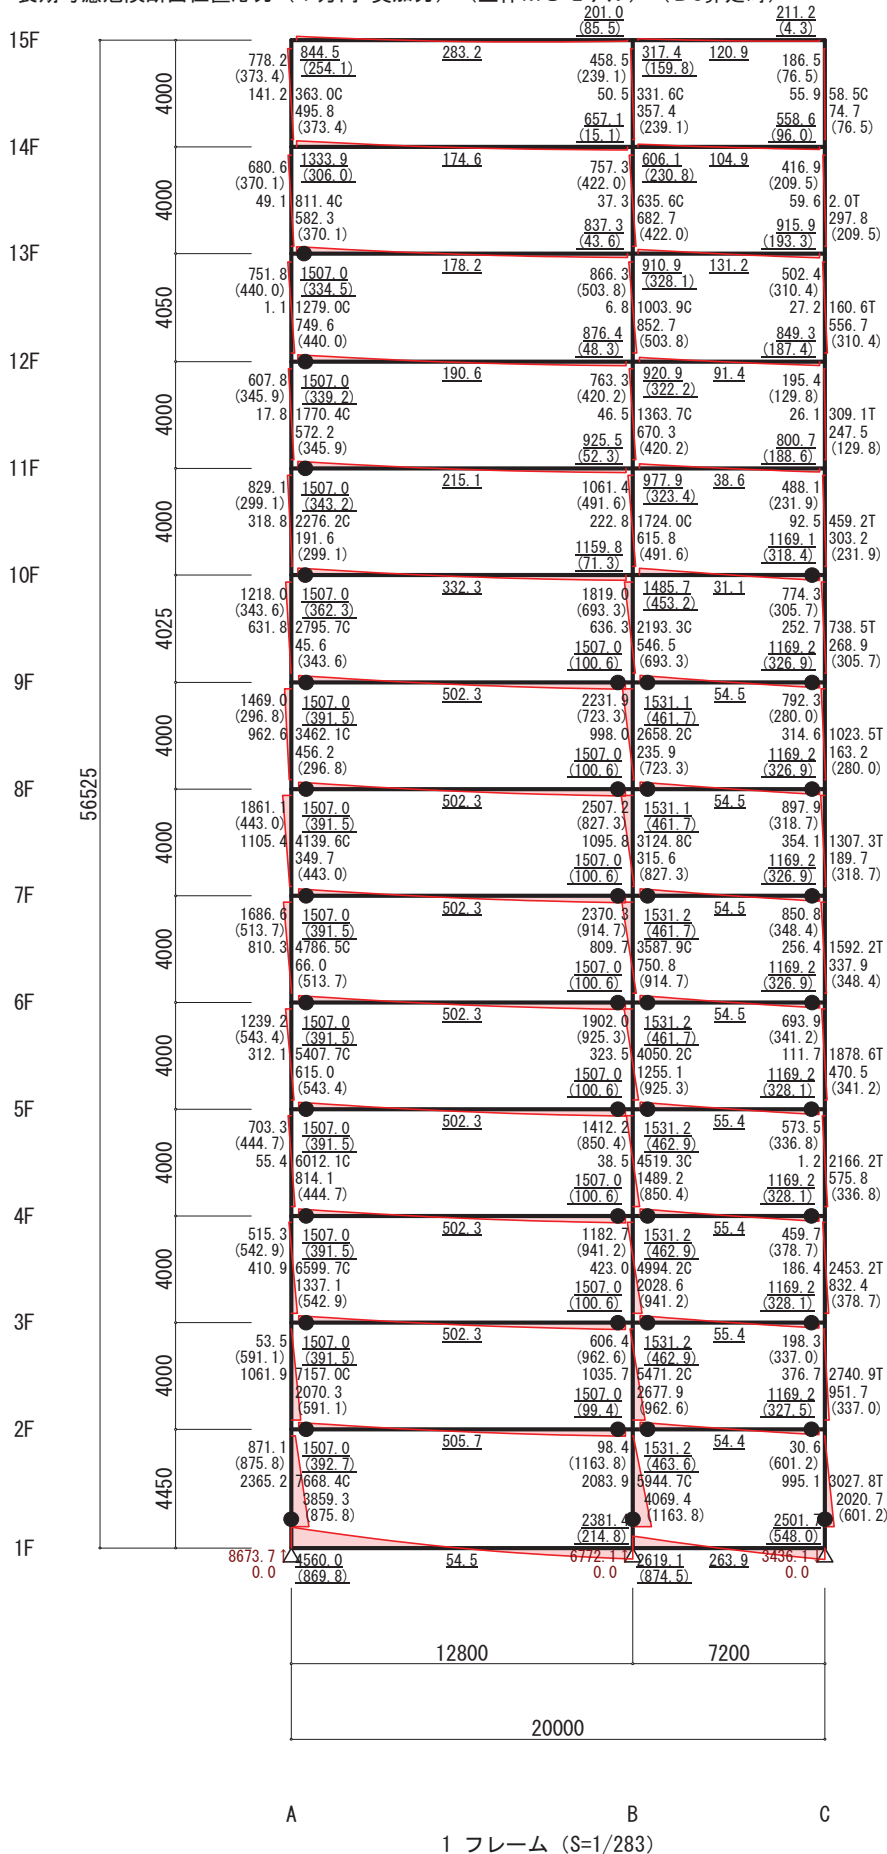


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

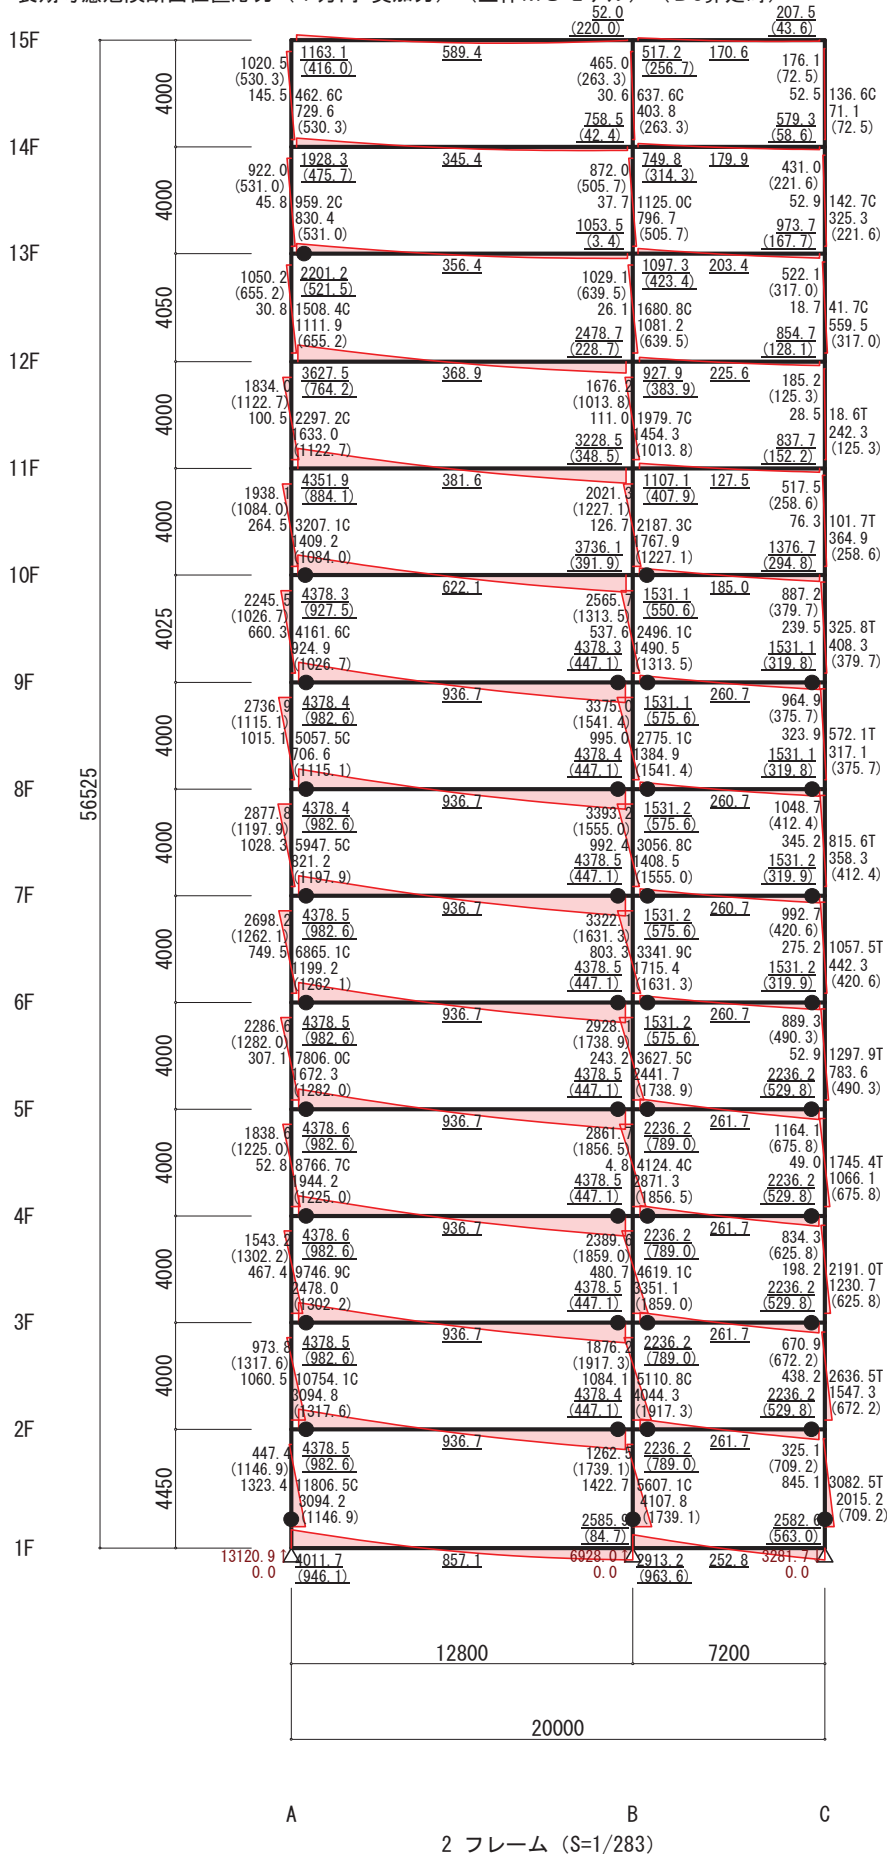


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

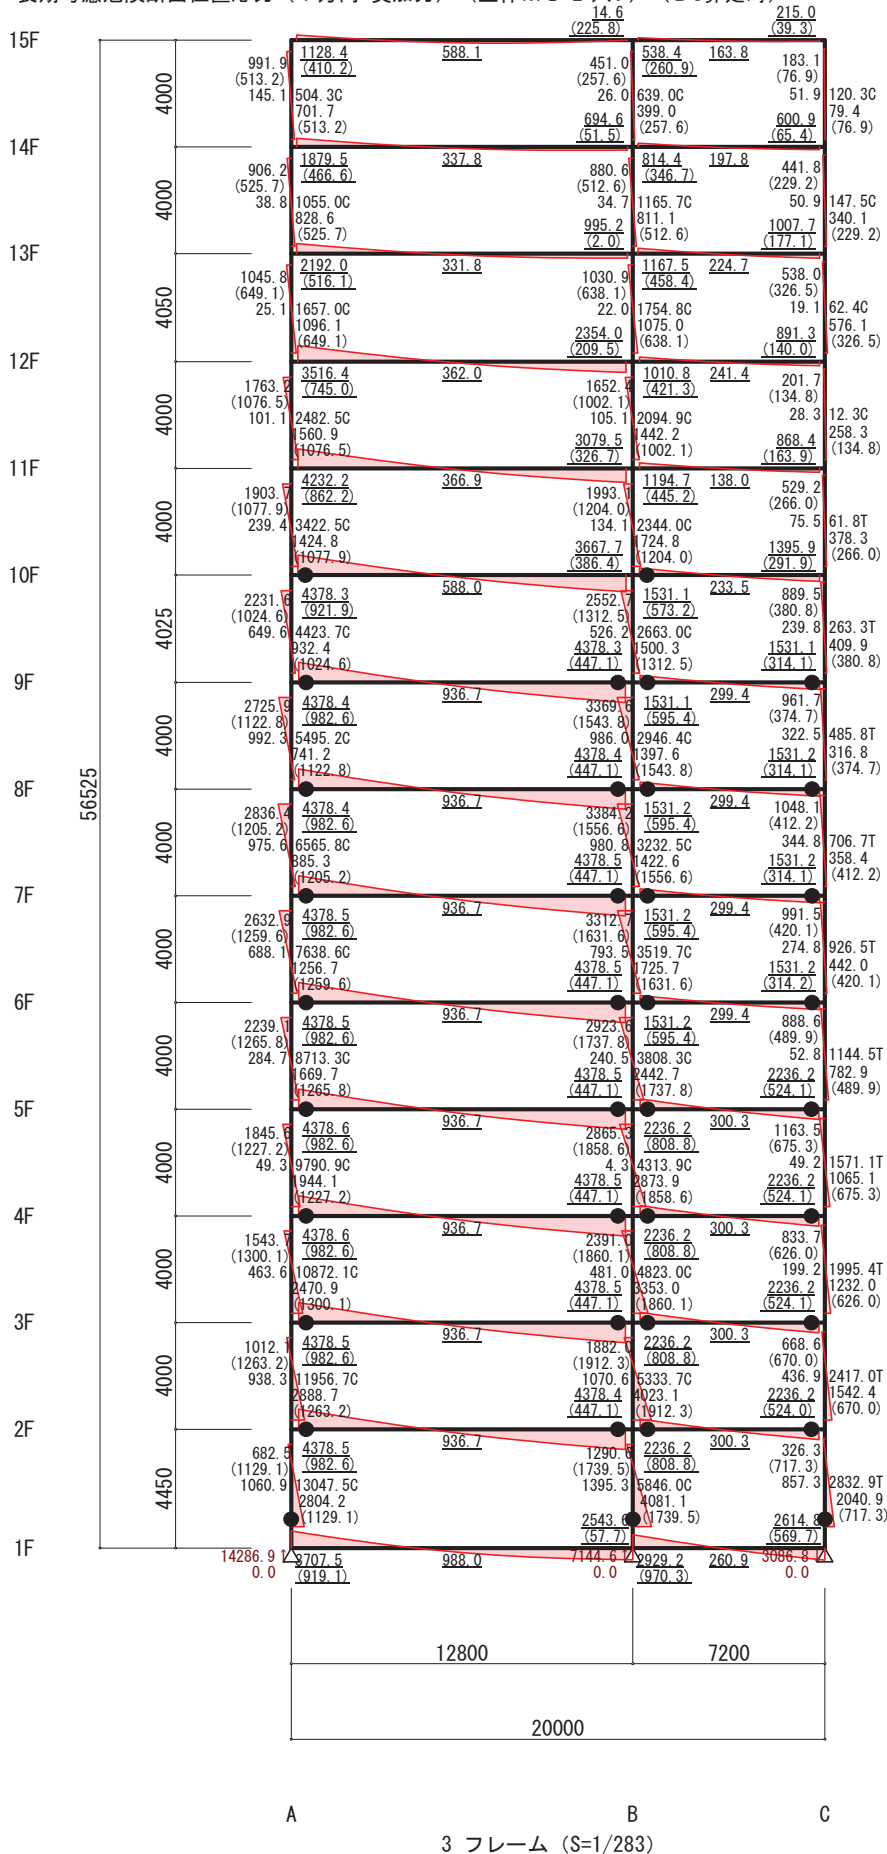


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

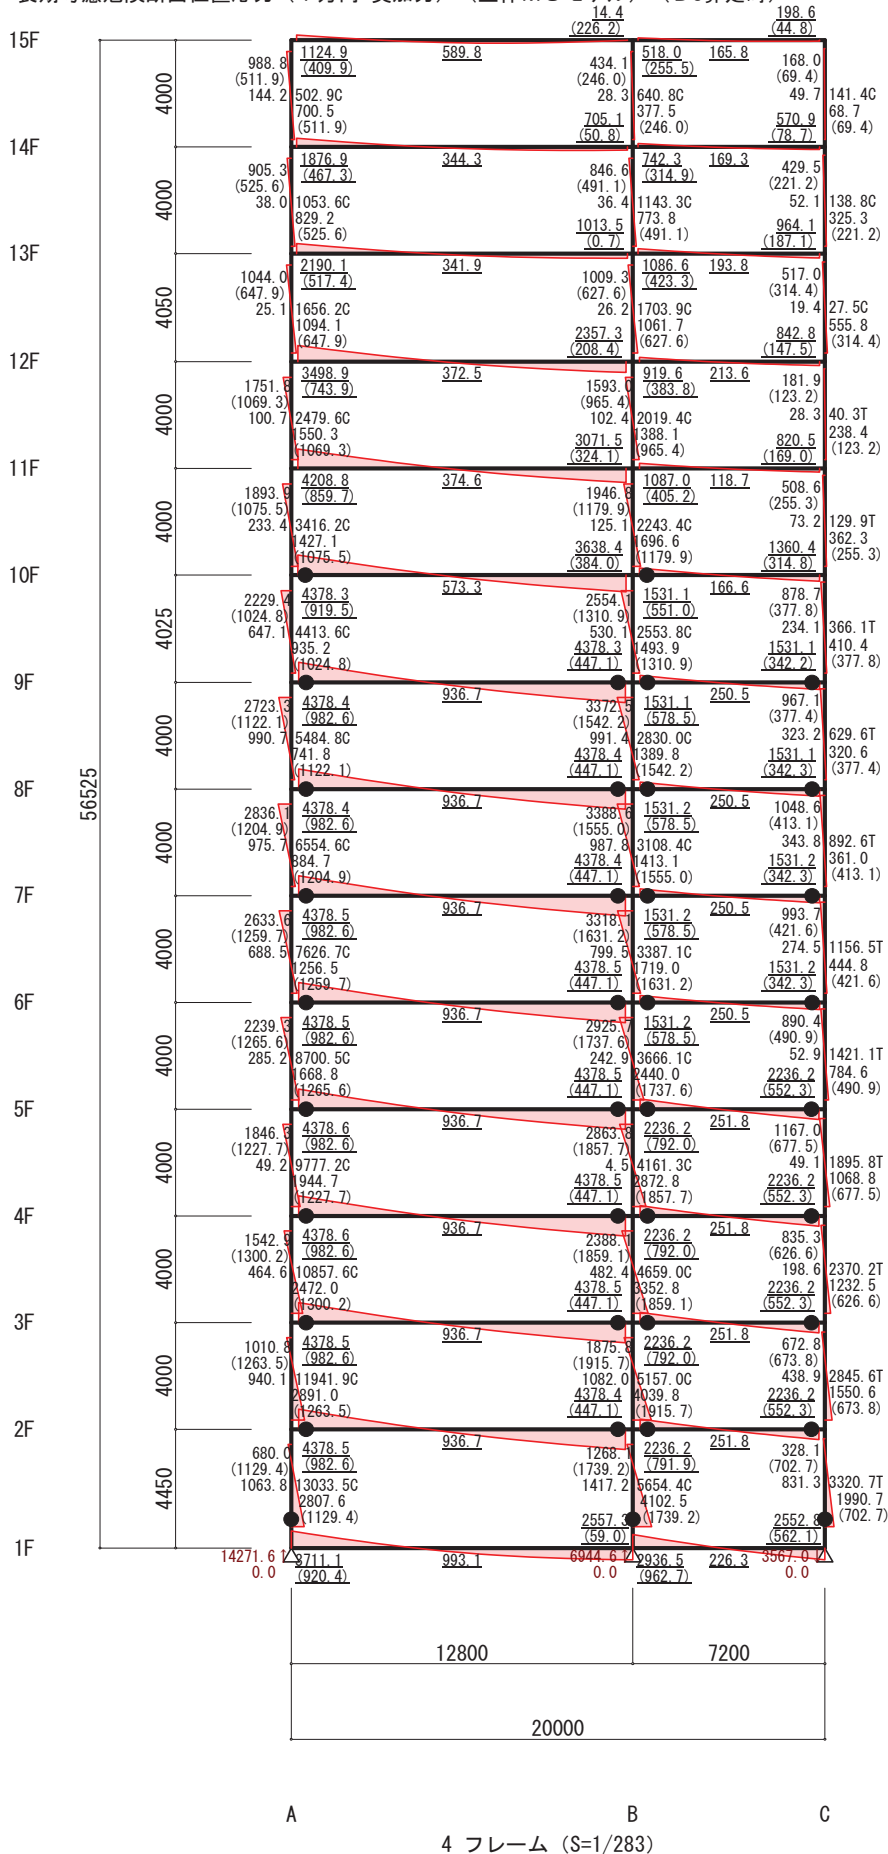

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



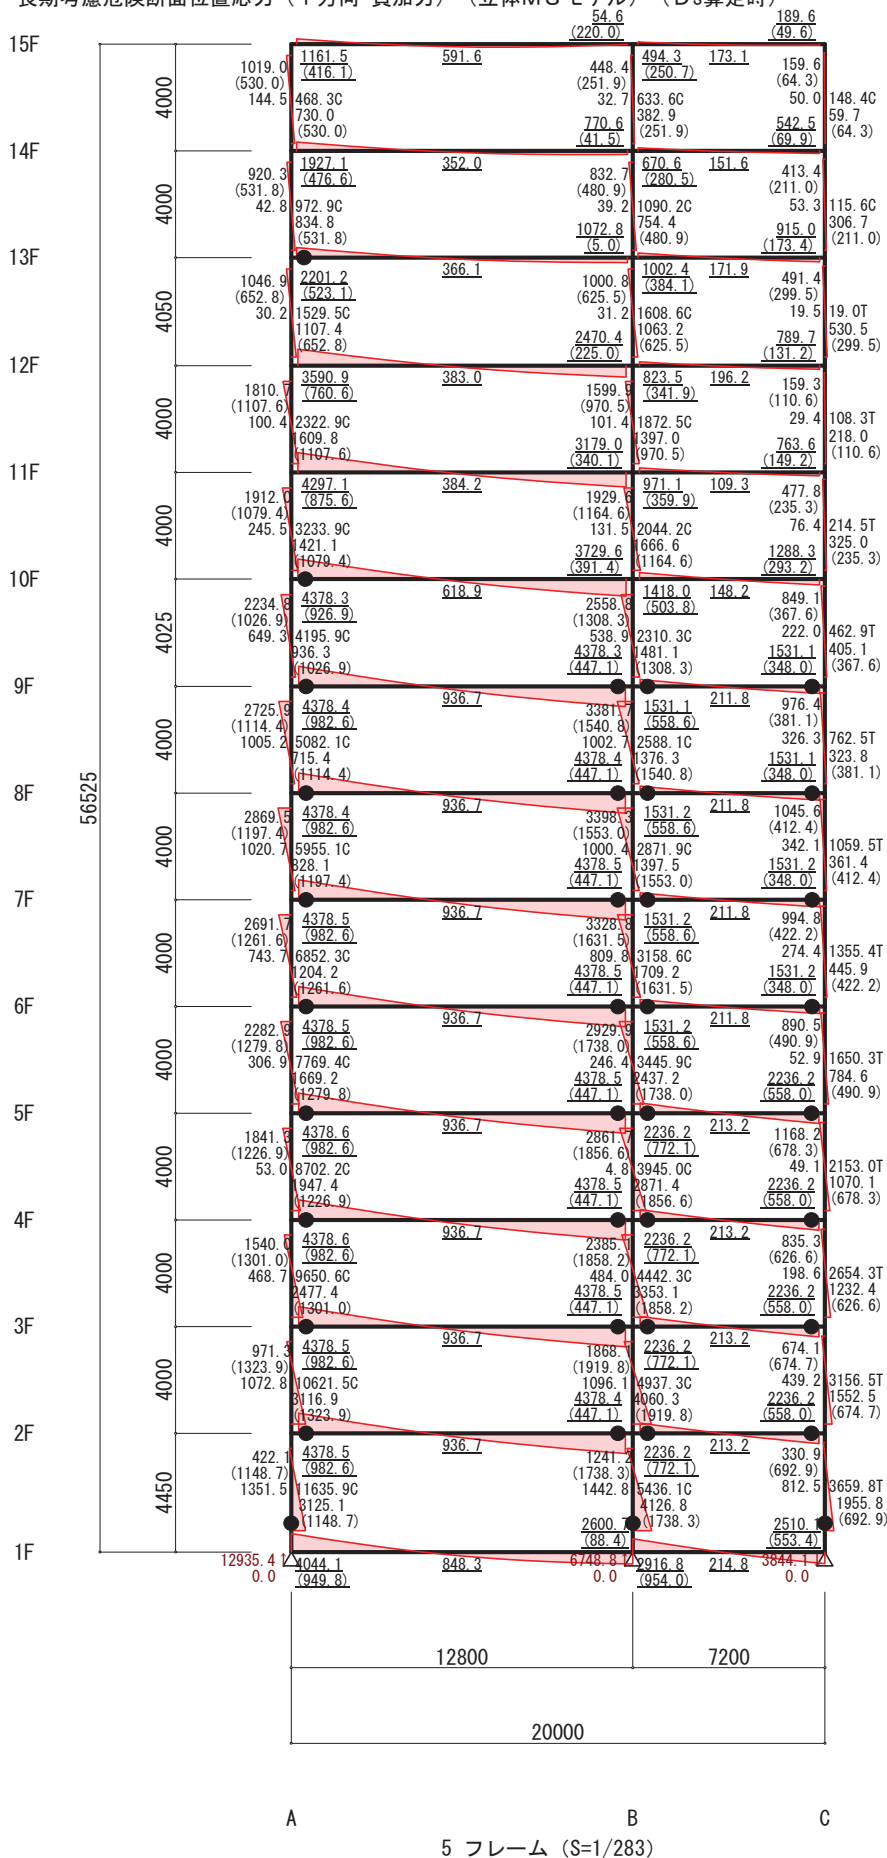


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

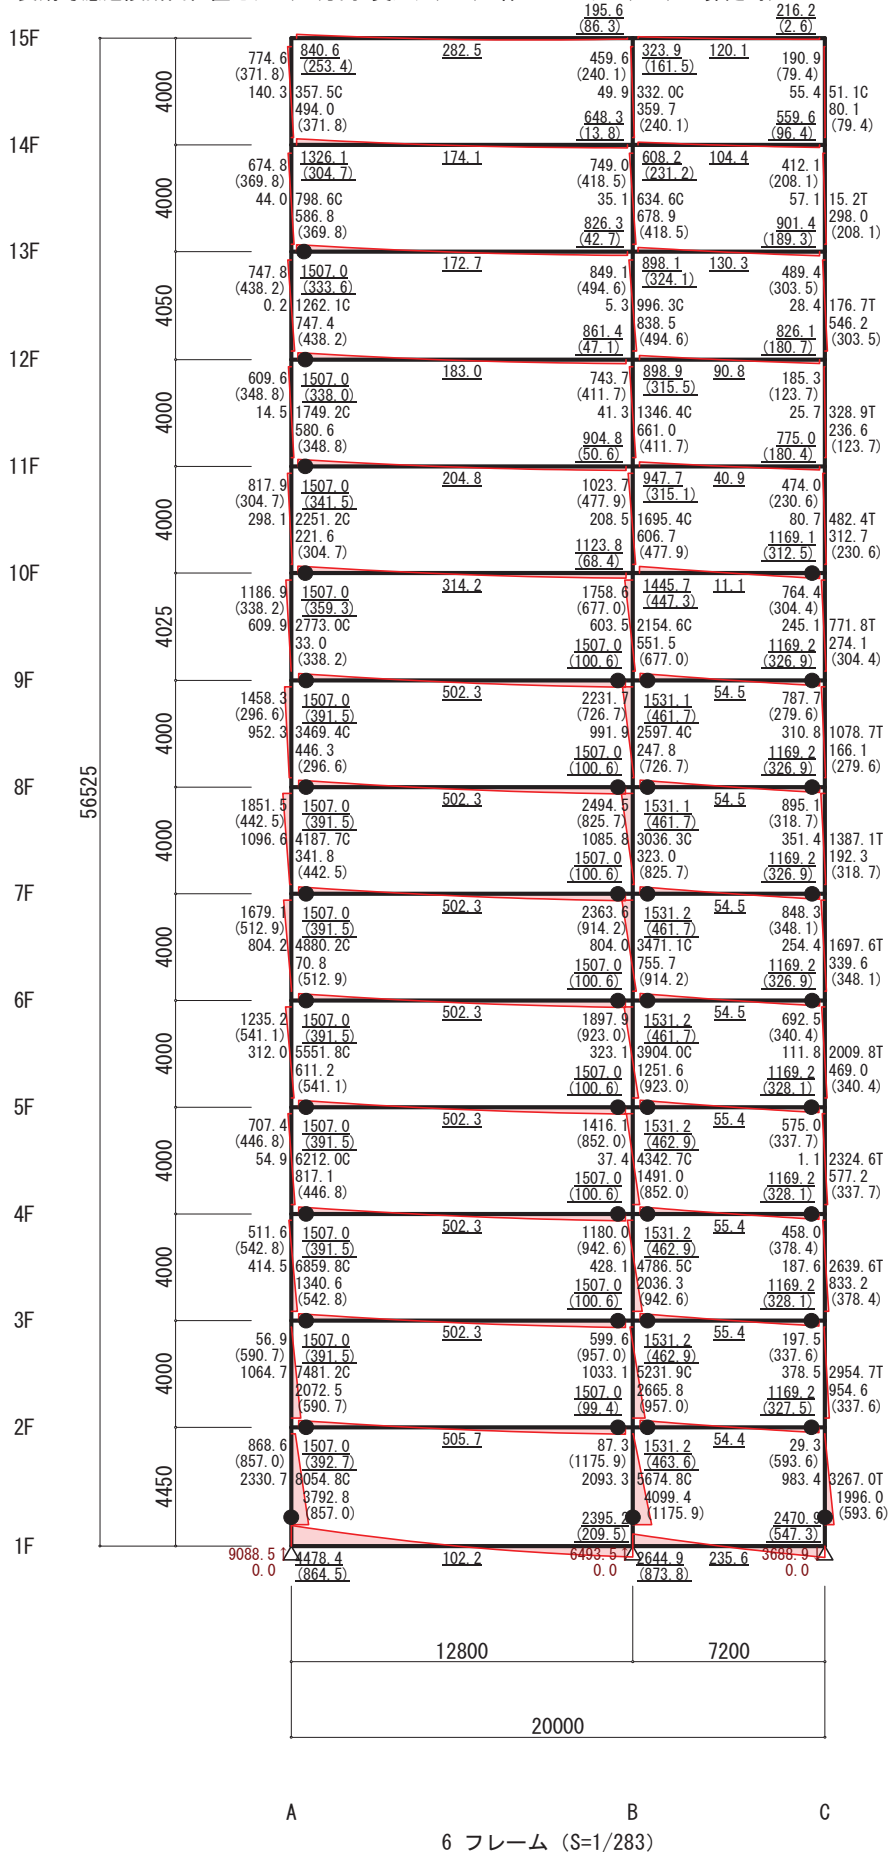

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

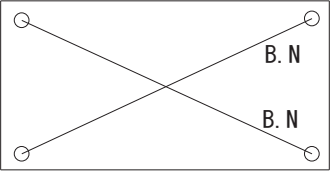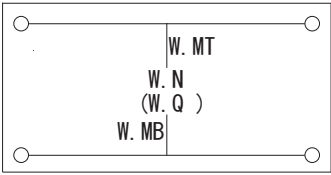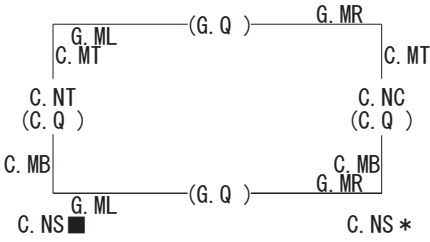

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

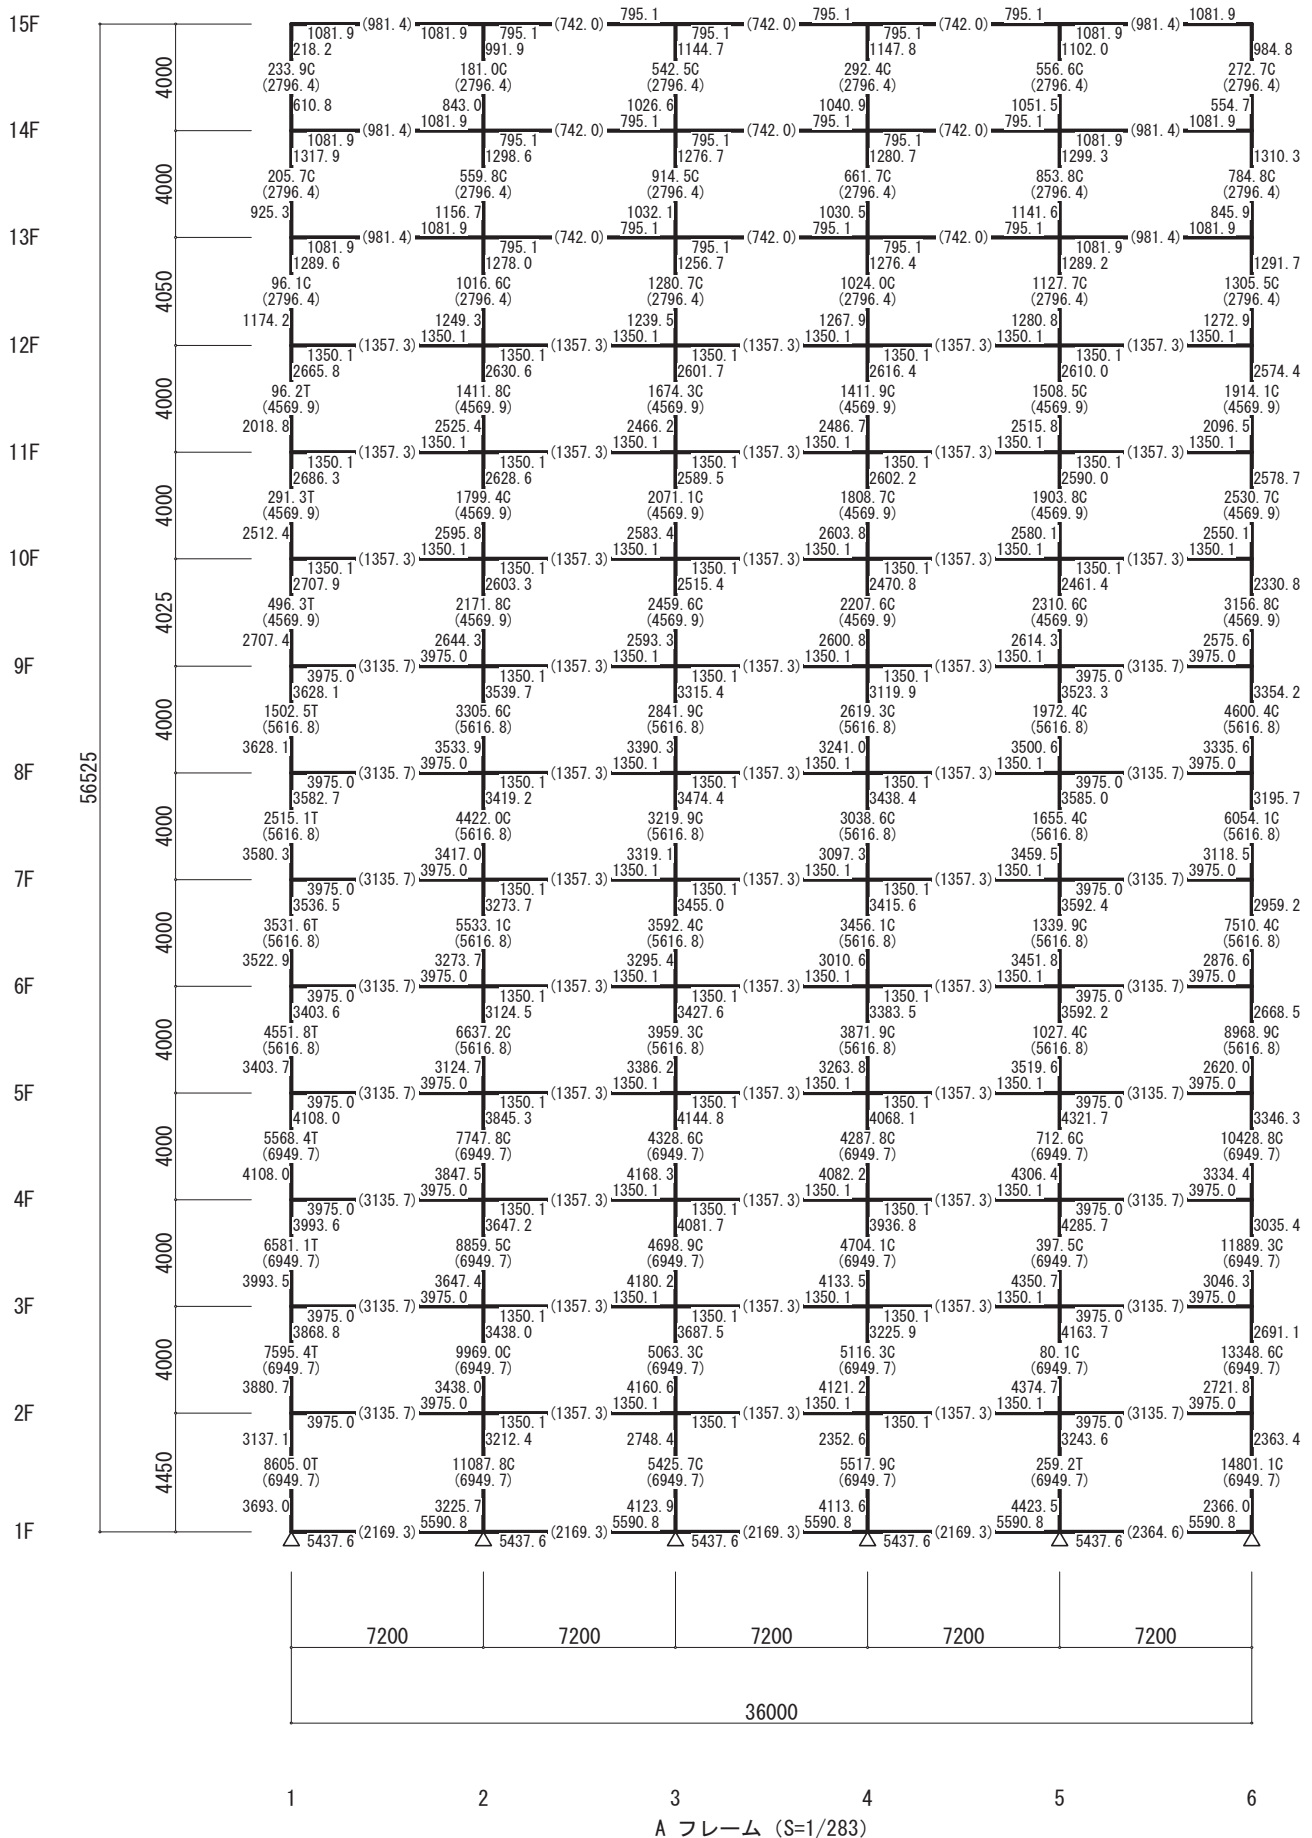

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

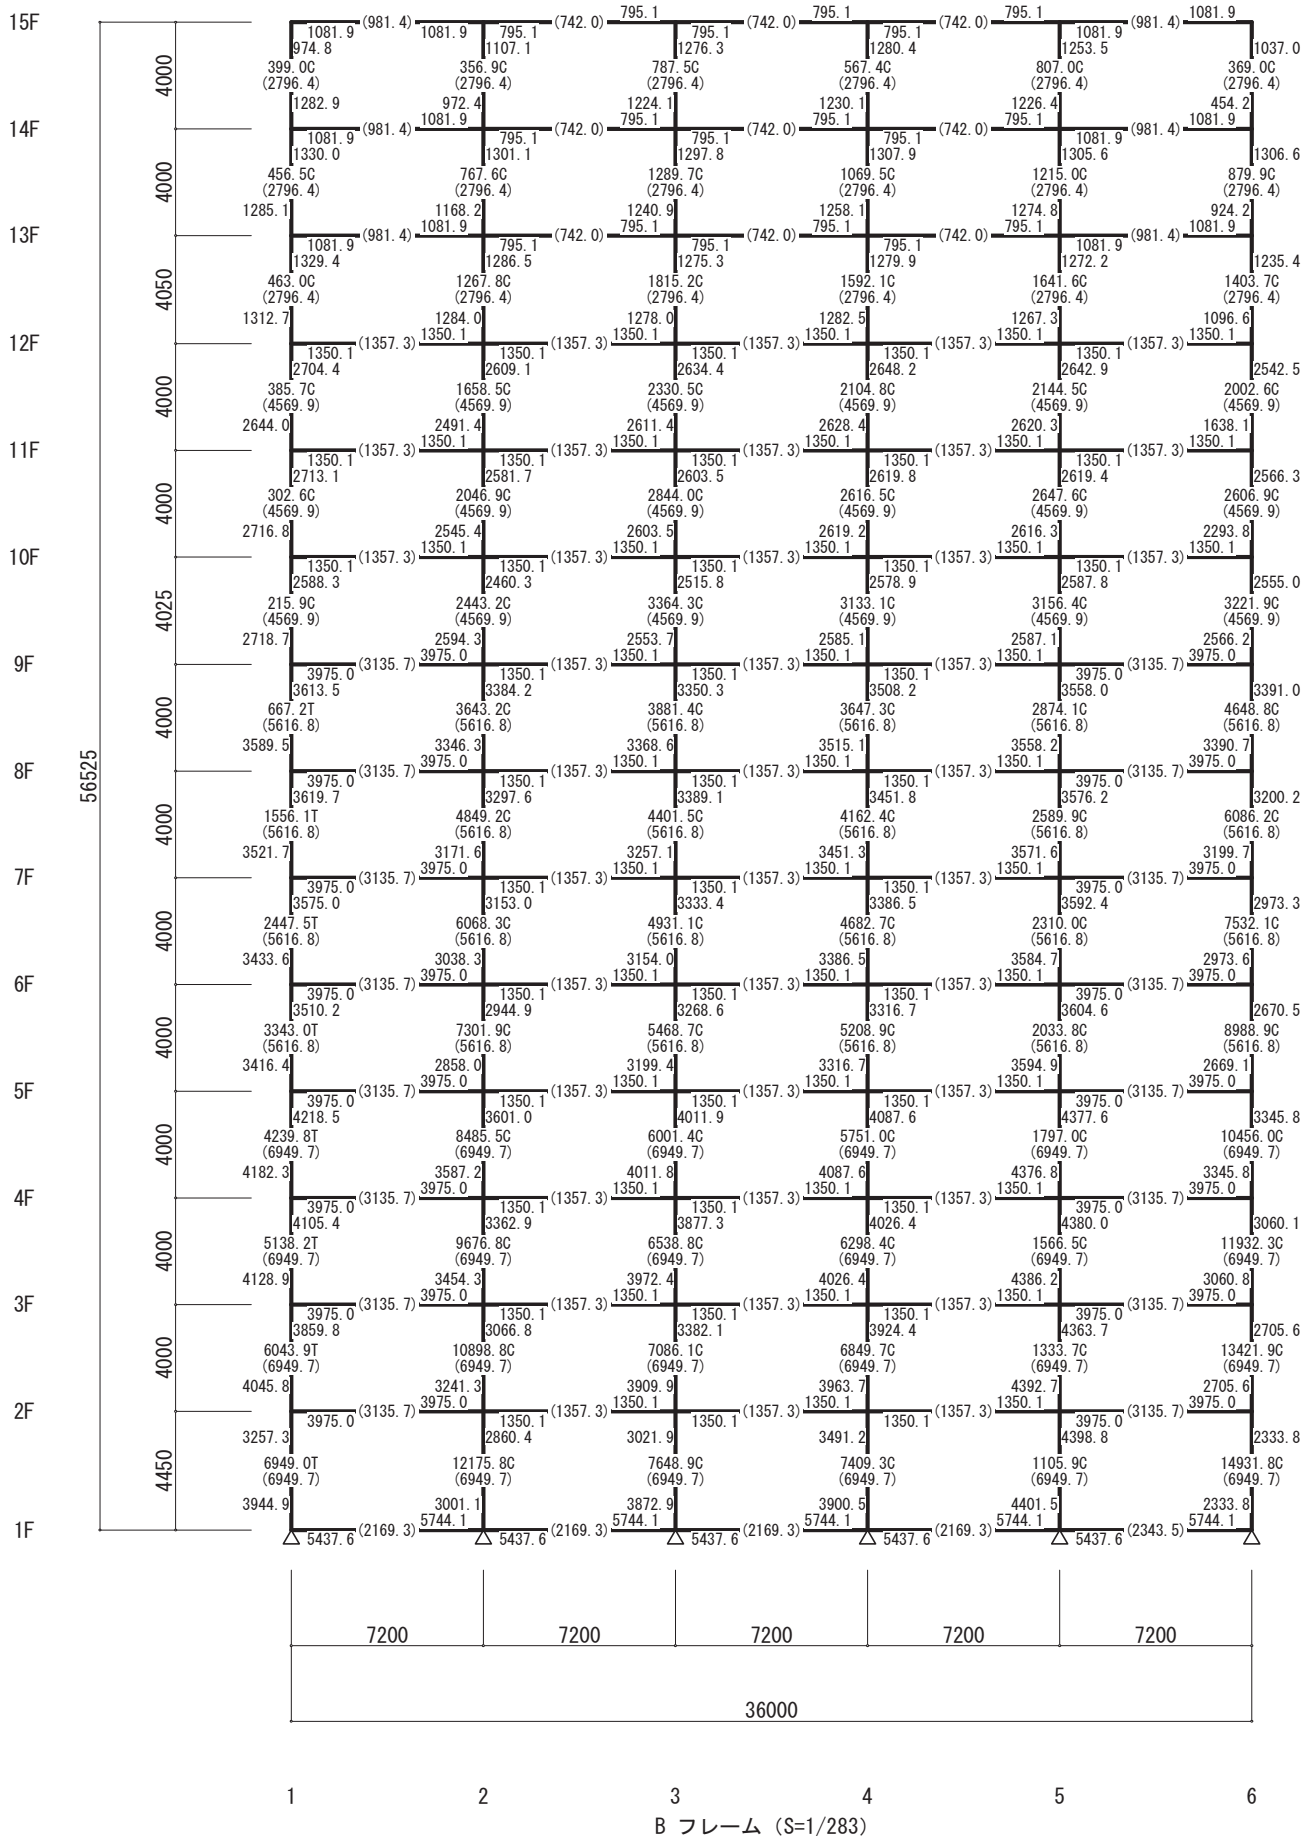

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

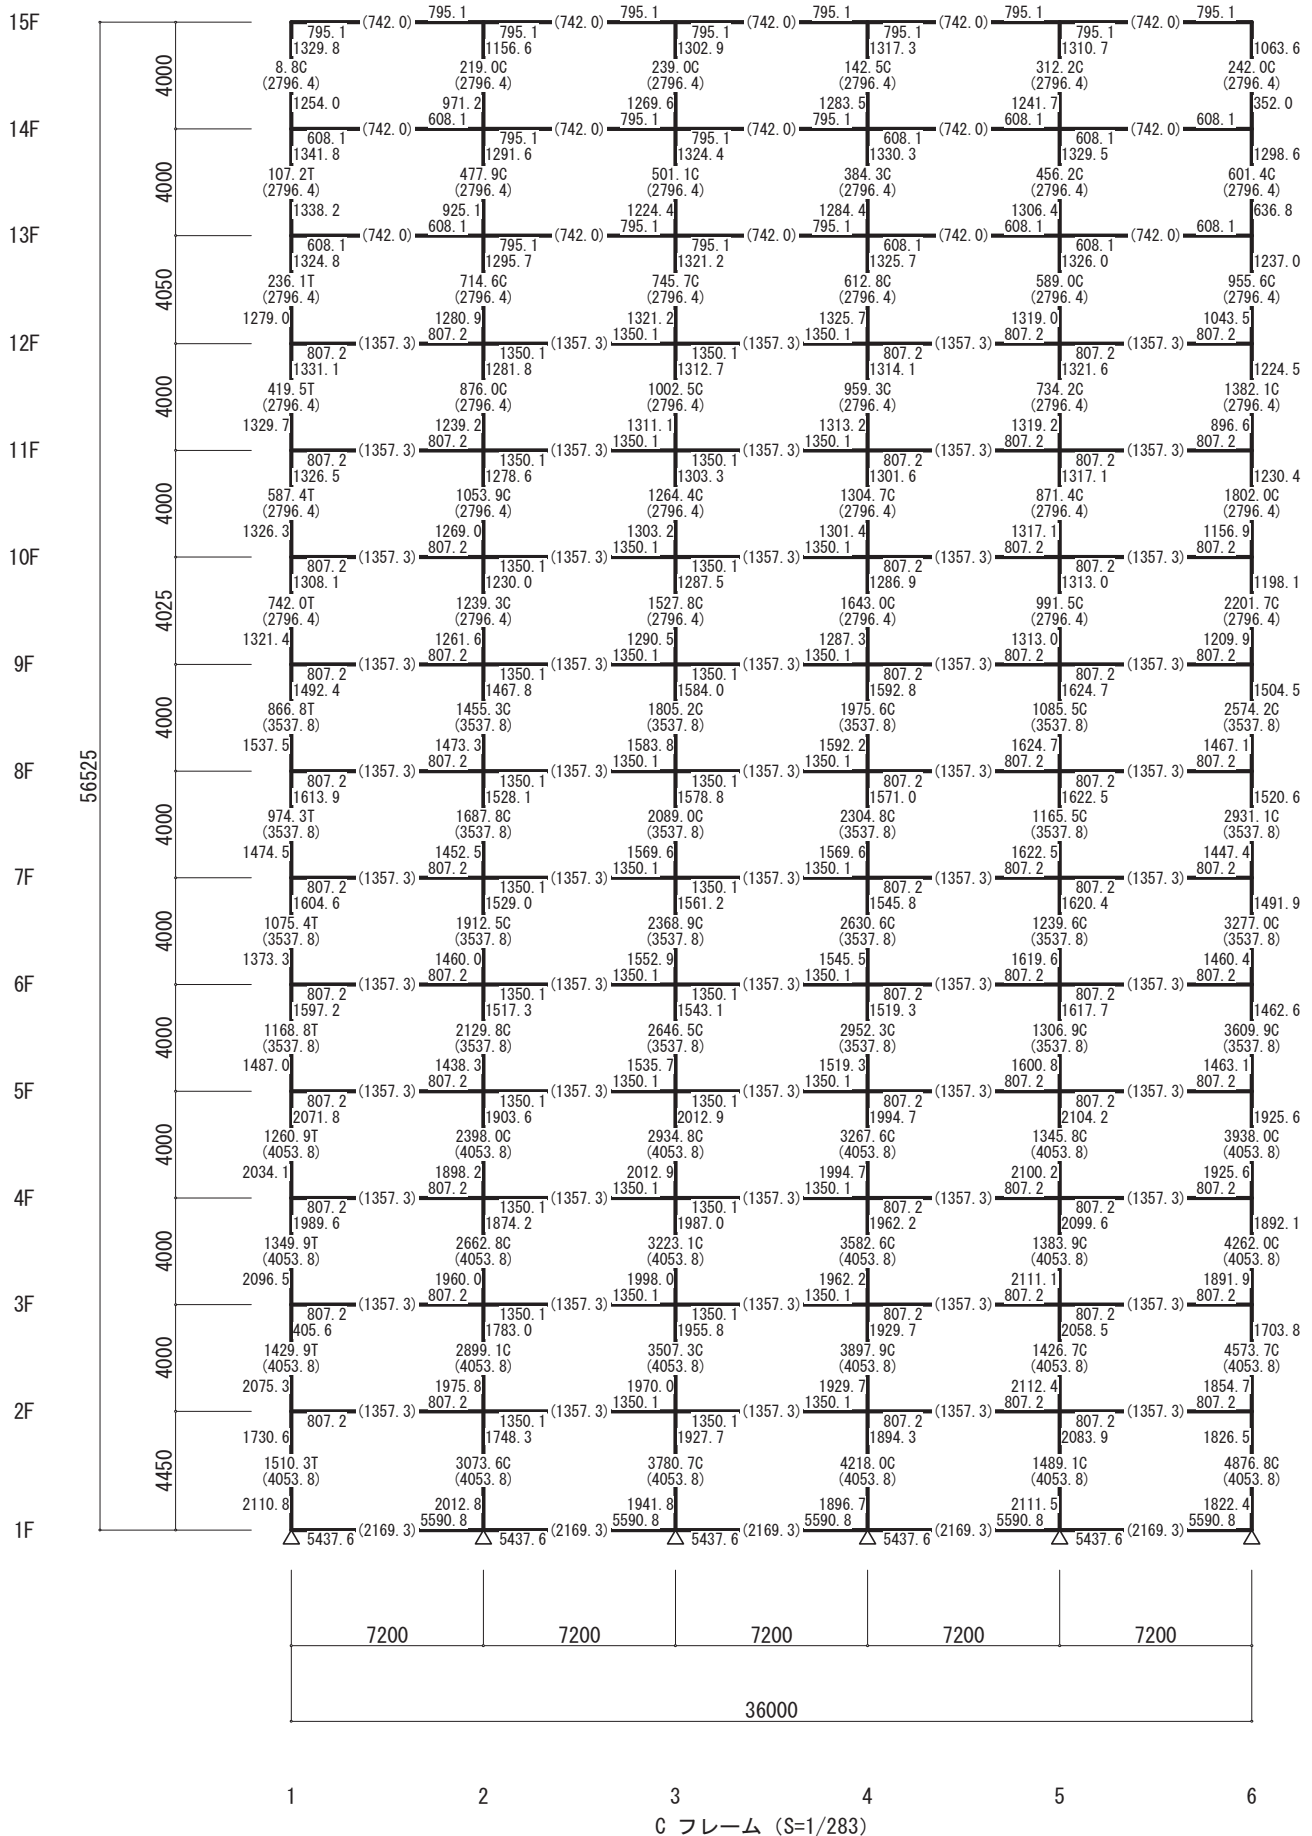

56525	4000	1004.2 272.8C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 1102.6 553.1C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1148.1 293.7C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1149.2 545.3C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 992.2 181.5C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 231.7 233.8C (2796.4)
	4000	1311.3 783.6C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 1299.1 847.7C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1281.2 663.0C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1278.2 918.1C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1297.5 563.5C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 1315.8 205.8C (2796.4)
4050	1293.8 1302.2C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 1289.4 1119.2C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1276.9 1025.2C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1258.0 1285.8C (2796.4)	795.1 (742.0)	795.1 1276.6 1021.2C (2796.4)	1081.9 (981.4)	1081.9 1287.9 98.5C (2796.4)	
4000	2582.3 1908.1C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2605.6 1499.5C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2618.2 1412.8C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2610.8 1677.7C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2623.8 1418.9C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2657.9 90.9T (4569.9)	
4000	2583.5 2521.8C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2586.4 1896.2C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2603.6 1808.7C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2597.2 2069.8C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2622.0 1810.6C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2681.5 282.9T (4569.9)	
4025	2340.8 3145.1C (4569.9)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2455.2 2559.9 1350.1 (1357.3)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2472.5 2605.9 1350.1 (1357.3)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2530.4 2591.9 1350.1 (1357.3)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2597.7 2587.2 1350.1 (1357.3)	1350.1 (1357.3)	1350.1 2706.2 484.9T (4569.9)	
4000	3357.4 4586.1C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3519.4 1966.9C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3128.1 2618.1C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3351.6 2831.2C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3537.9 3323.4C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3628.7 1488.6T (5616.8)	
4000	3199.2 6037.2C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3581.4 1651.8C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3440.3 3036.0C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3485.5 3202.5C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3416.4 4442.7C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3583.4 2499.2T (5616.8)	
4000	2963.5 7491.1C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3591.0 1337.5C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3417.1 3452.2C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3466.0 3569.2C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3270.6 5556.3C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3536.9 3513.7T (5616.8)	
4000	2673.8 8947.4C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3591.1 1025.5C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3385.1 3866.6C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3436.7 3931.0C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3120.5 6663.0C (5616.8)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3406.1 4532.0T (5616.8)	
4000	3351.3 10405.2C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4321.2 709.4C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4071.5 4291.9C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4156.2 4297.2C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3839.8 7775.4C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4110.4 5546.9T (6949.7)	
4000	3040.9 11863.8C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4284.4 393.1C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3939.6 4697.1C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 4094.8 4664.1C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3641.9 8888.9C (6949.7)	3975.0 (3135.7)	3975.0 3996.2 6558.1T (6949.7)	

56525	4000	1048.7 377.8C (2796.4)	1081.9 466.7 (981.4)	1081.9 829.1C (2796.4)	795.1 1291.0 (742.0)	795.1 1267.2 (742.0)	795.1 545.1C (2796.4)	795.1 1209.4 (742.0)	795.1 769.8C (2796.4)	795.1 1232.1 (742.0)	795.1 1135.5 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1129.4 (2796.4)	1081.9 1001.3 (981.4)	1081.9 402.3C (2796.4)
	4000	1304.5 891.0C (2796.4)	1081.9 893.9 (981.4)	1081.9 1302.4 (2796.4)	795.1 1295.1C (742.0)	795.1 1307.9 (742.0)	795.1 1048.6C (2796.4)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 1205.8C (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1305.7 (2796.4)	1081.9 771.0C (981.4)	1081.9 463.2C (2796.4)
	4050	1230.8 1414.9C (2796.4)	1081.9 893.9 (981.4)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	2525.8 2013.6C (4569.9)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	2559.5 2617.3C (4569.9)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4025	2545.4 3231.8C (4569.9)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	3389.8 4658.1C (5616.8)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	3199.0 6094.7C (5616.8)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	2972.1 7539.8C (5616.8)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
	4000	2669.2 8995.8C (5616.8)	1081.9 1350.1 (1357.3)	1081.9 1278.5 (2796.4)	795.1 1301.2 (742.0)	795.1 1278.8 (742.0)	795.1 1246.3 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1263.1 (2796.4)	795.1 1149.1 (742.0)	795.1 795.1 (742.0)	795.1 1285.9 (2796.4)	795.1 1289.6 (2796.4)	1081.9 1186.2 (981.4)	1081.9 471.3C (2796.4)
4450	23														

56525

4000

4000

4050

4000

4000

4025

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4450

7200

7200

7200

7200


7200

36000


1 2 3 4 5 6

C フレーム (S=1/283)


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

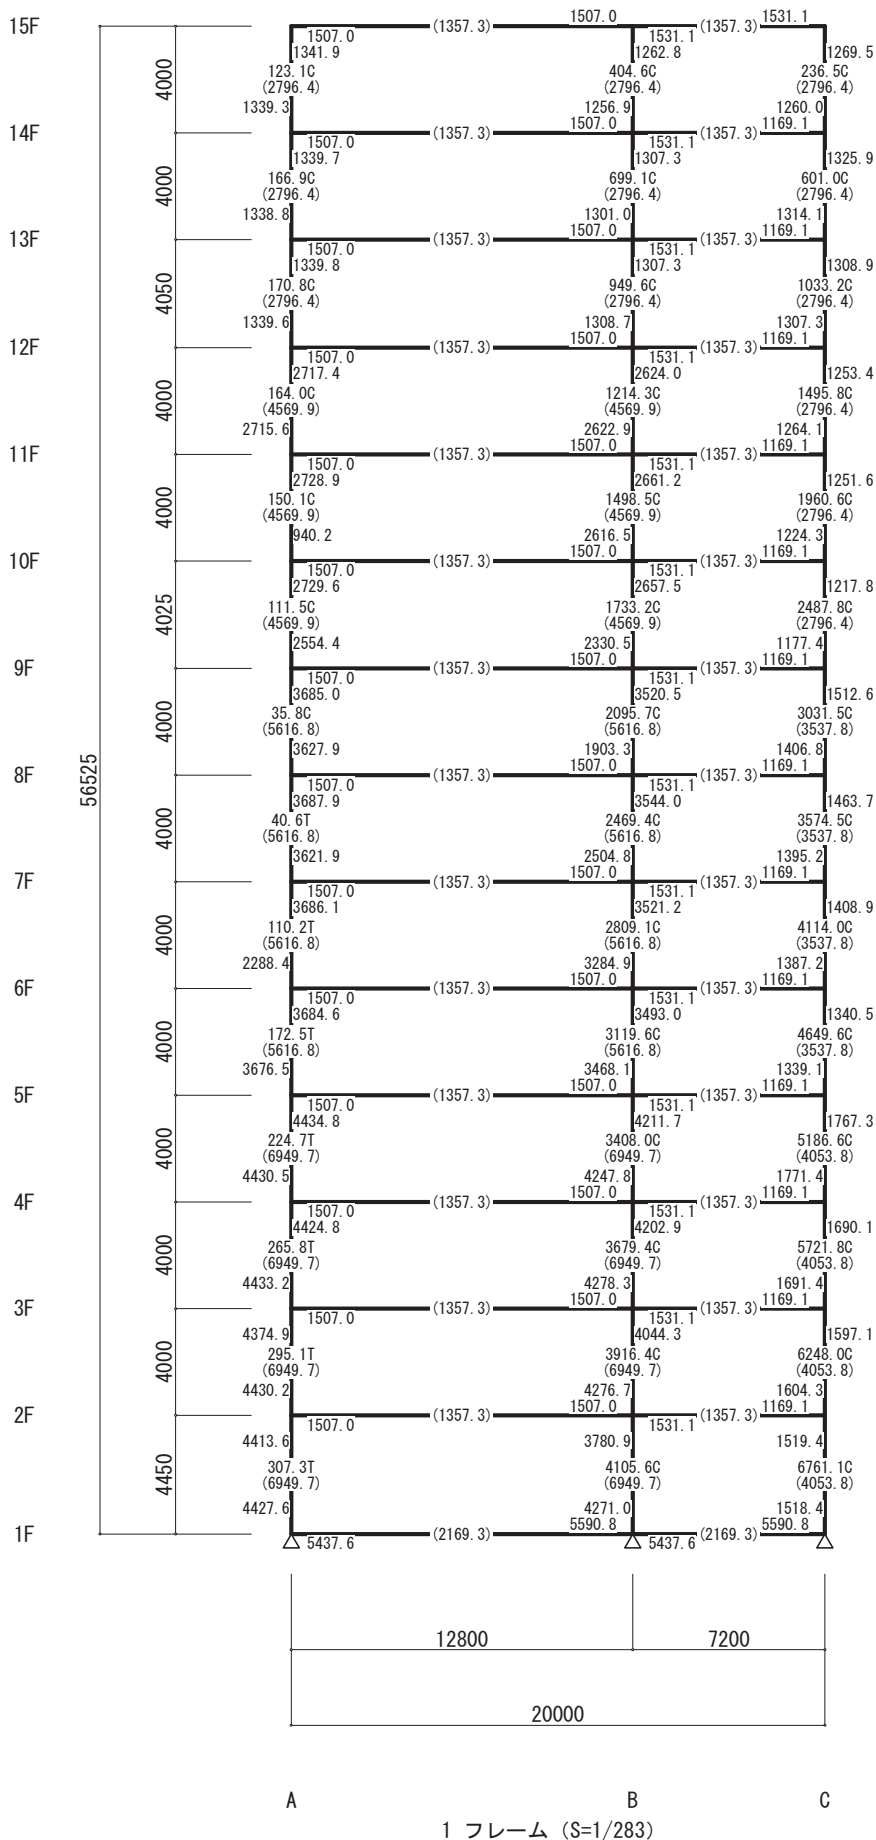


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

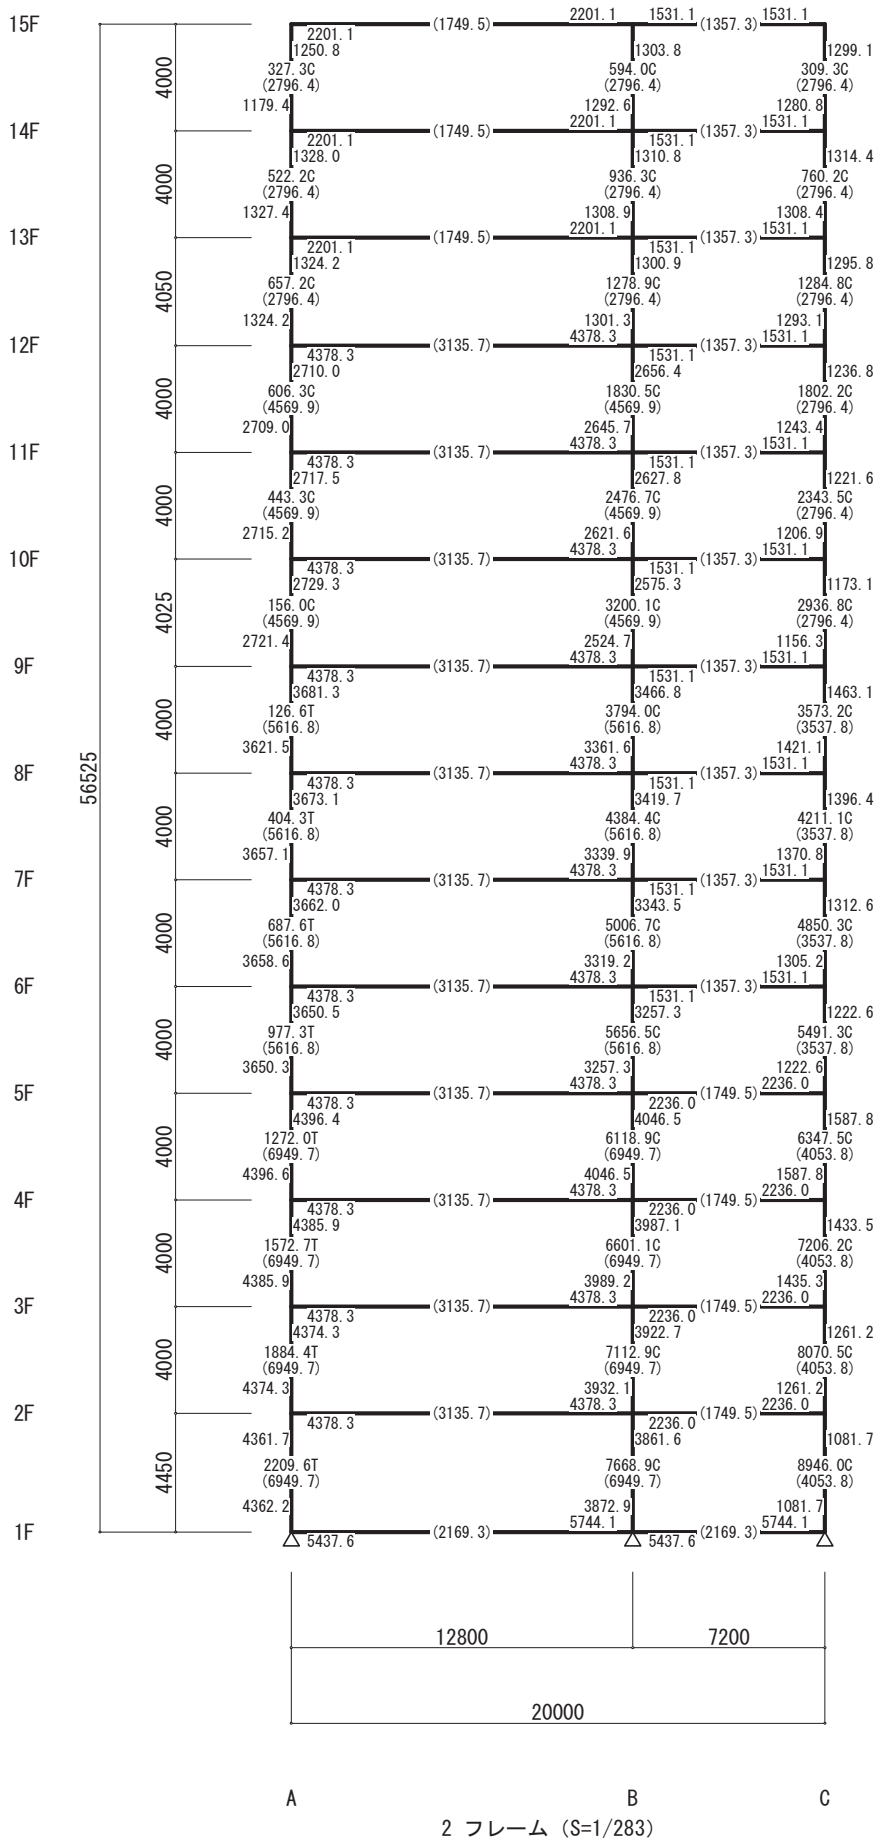


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

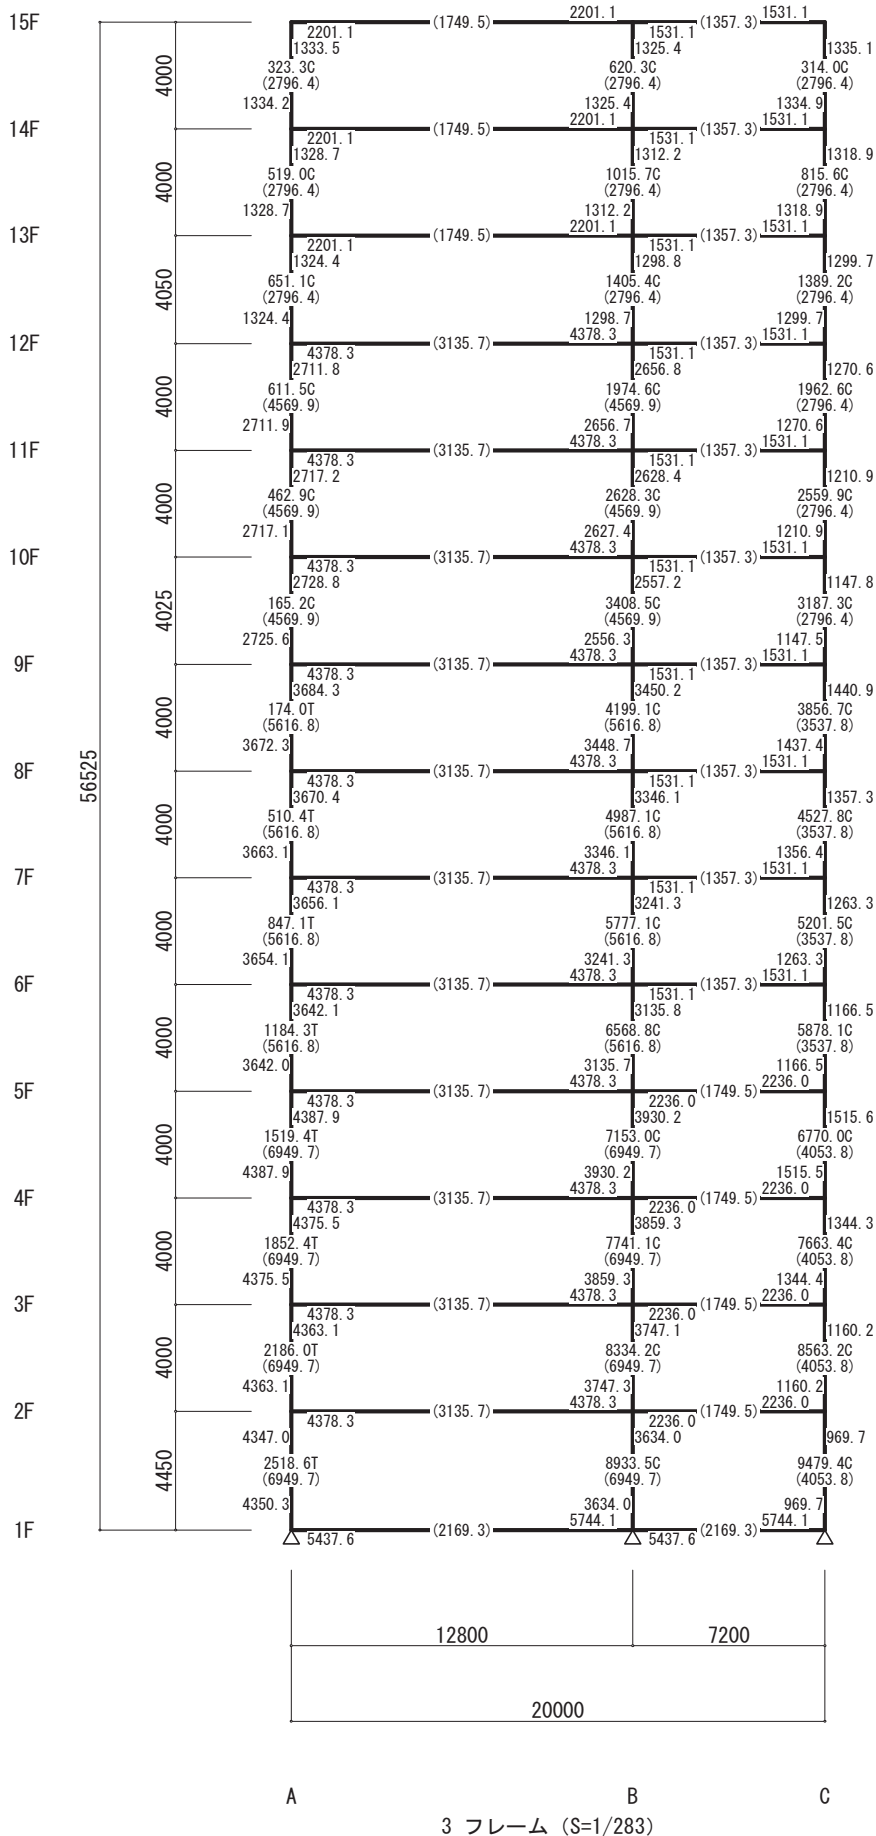


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

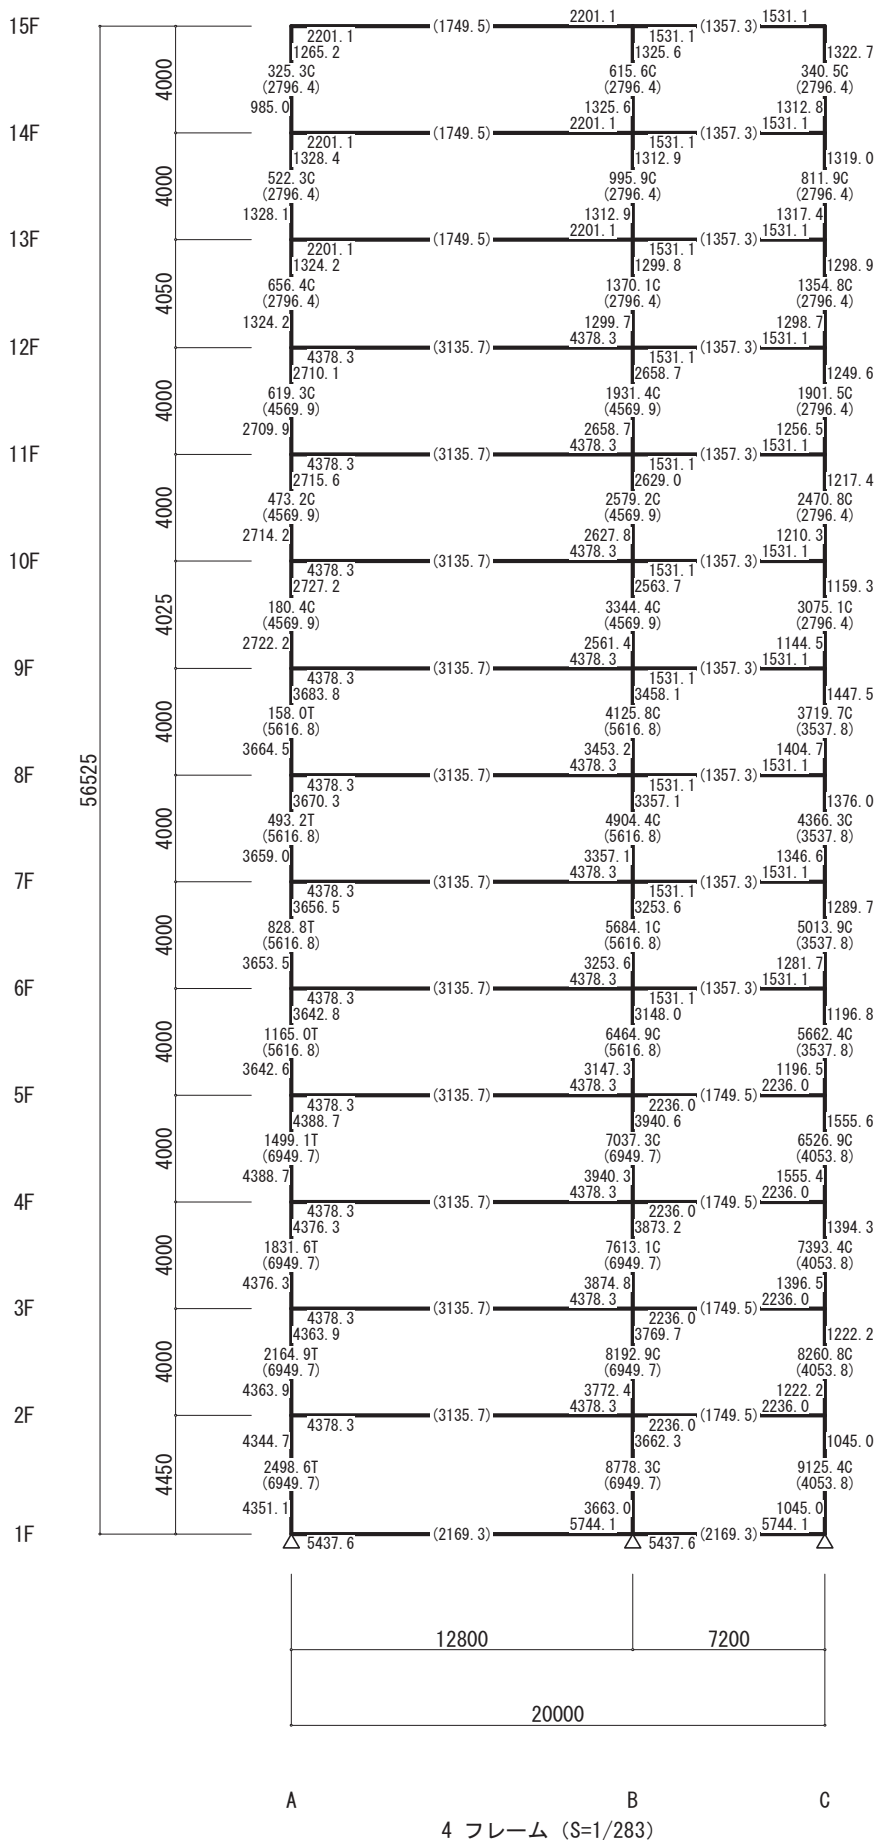


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

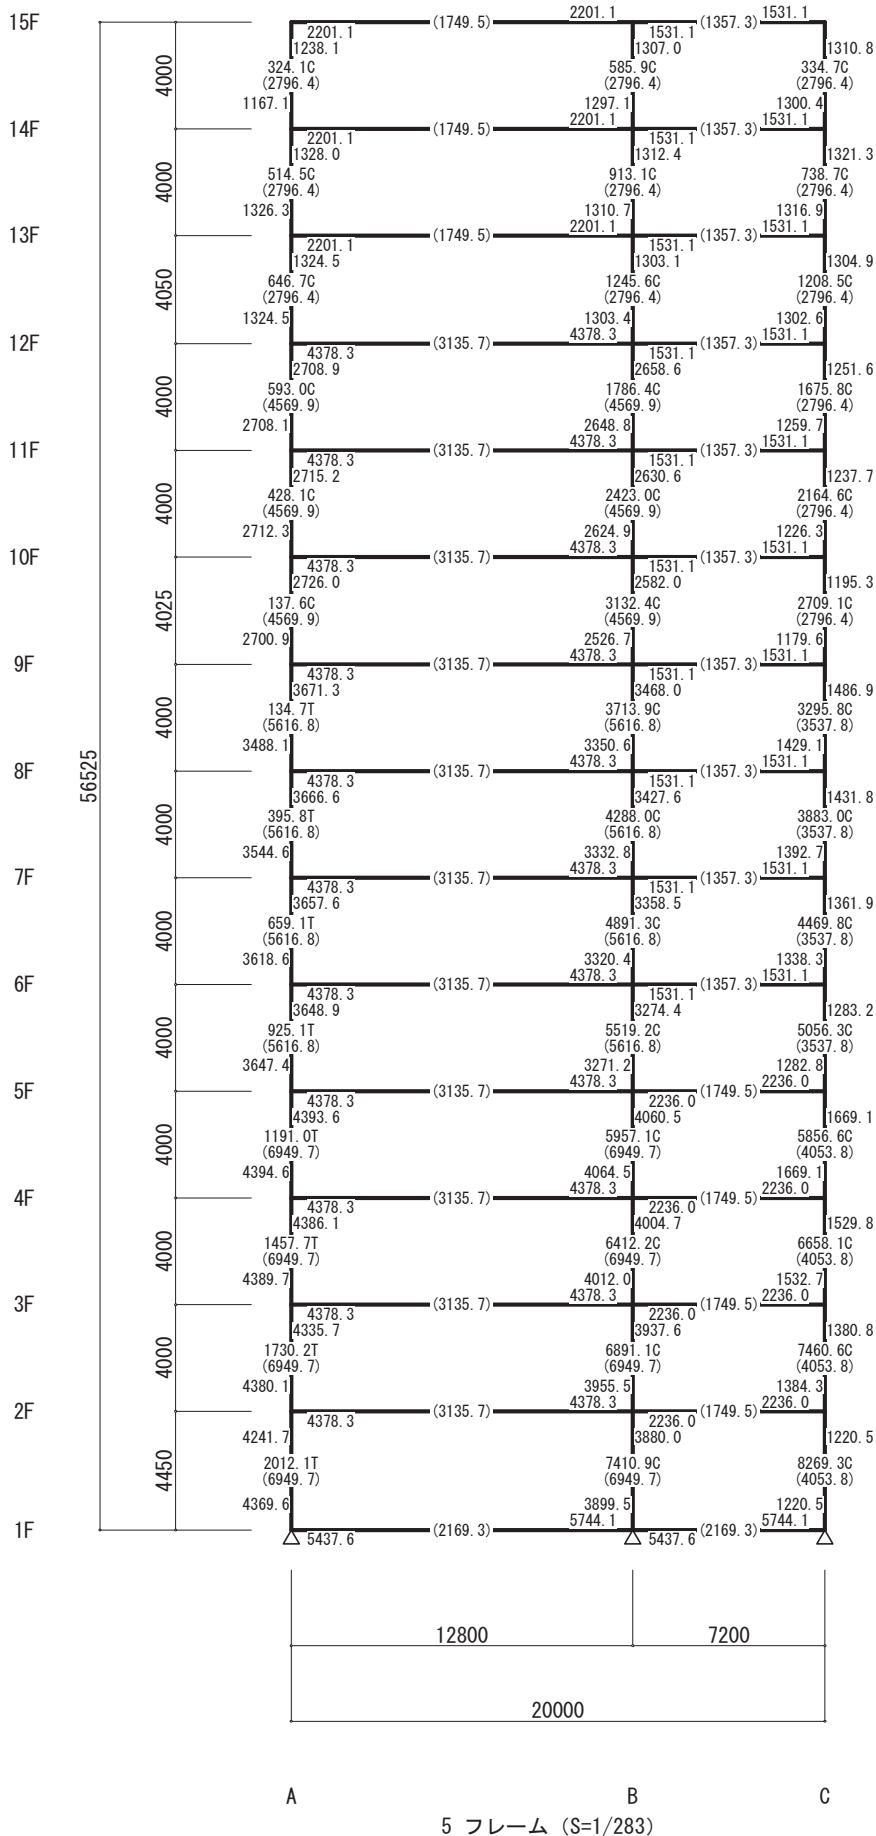


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

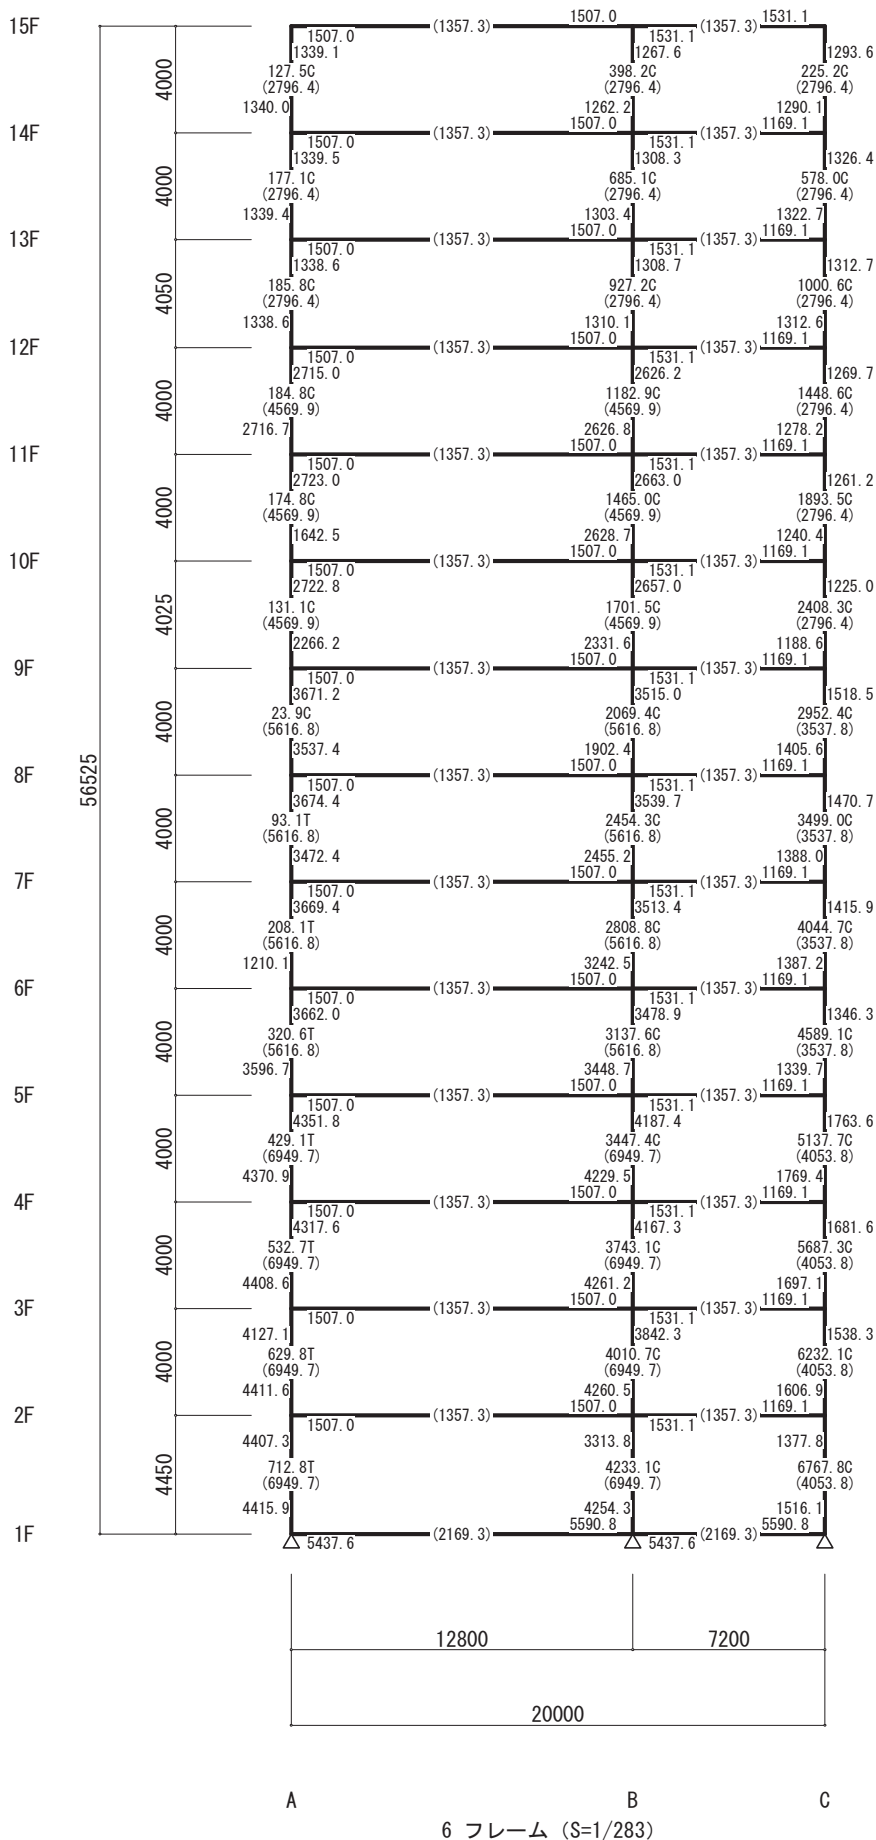


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

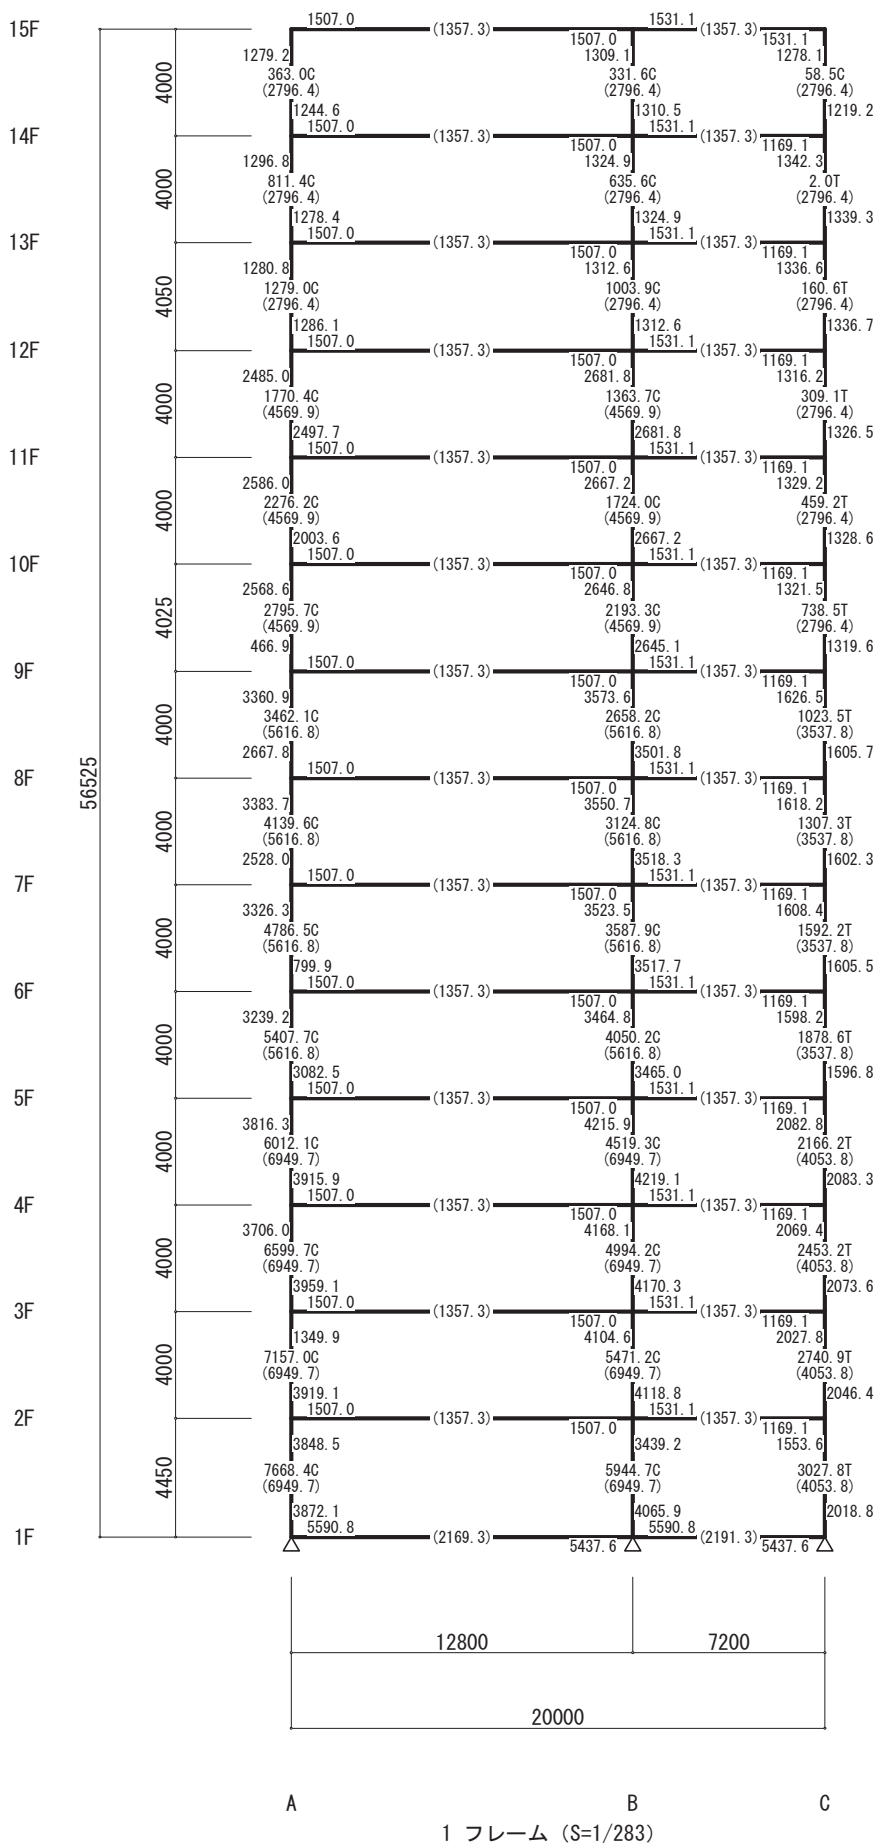


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

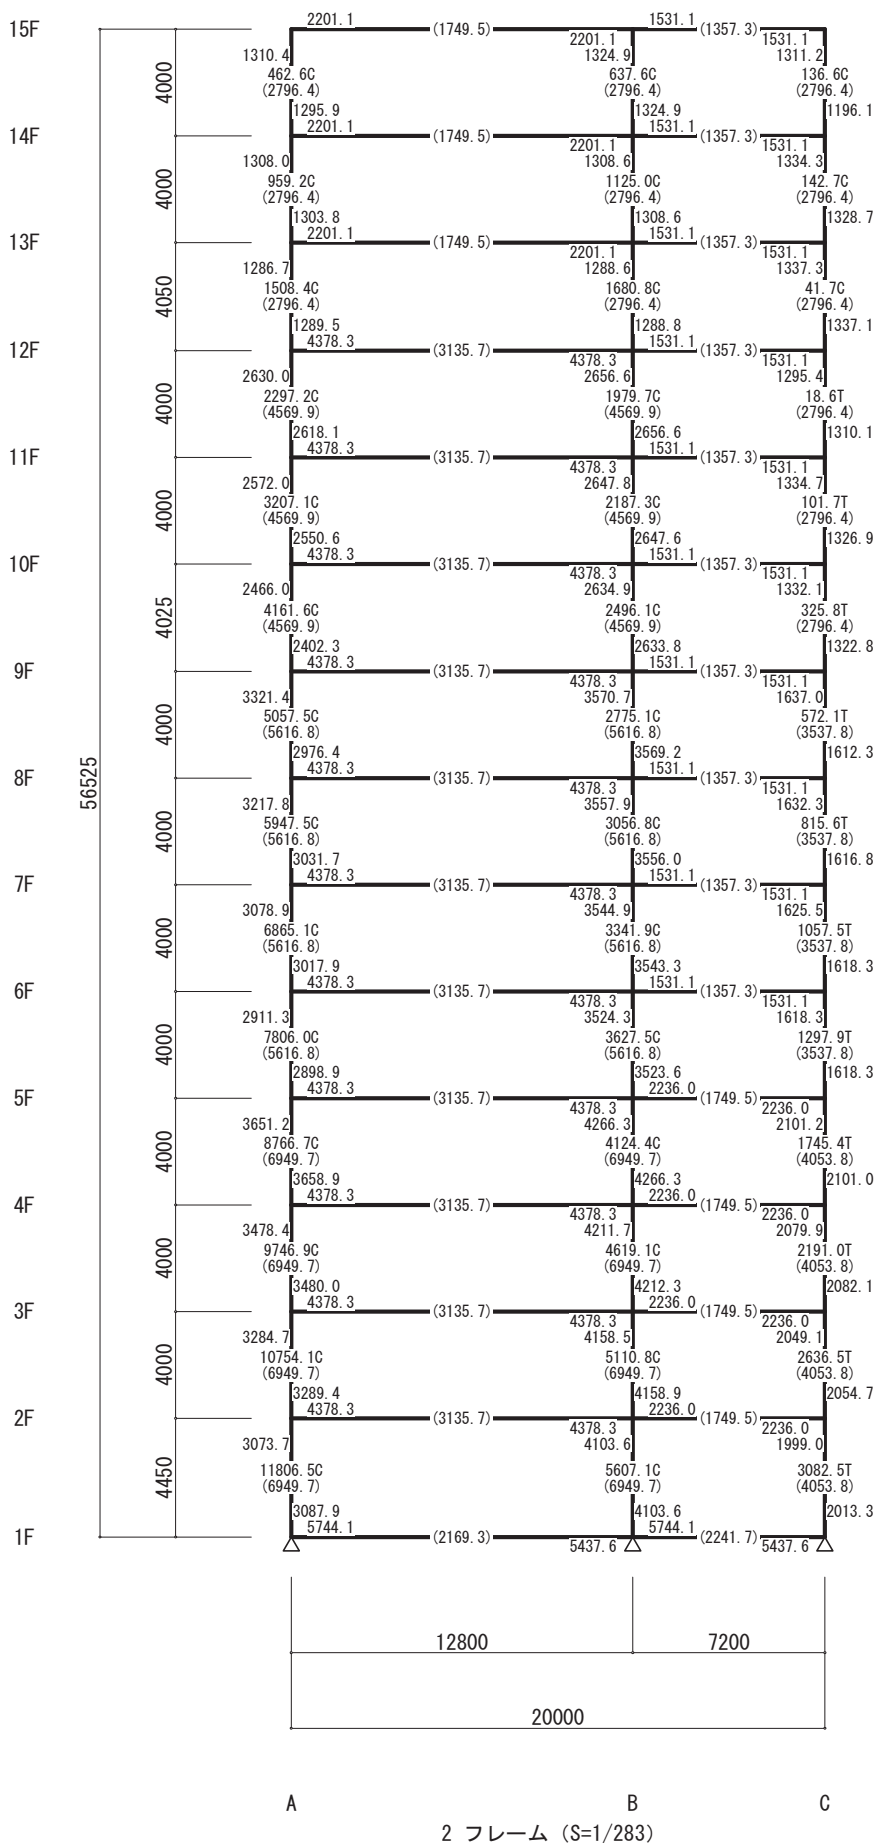


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

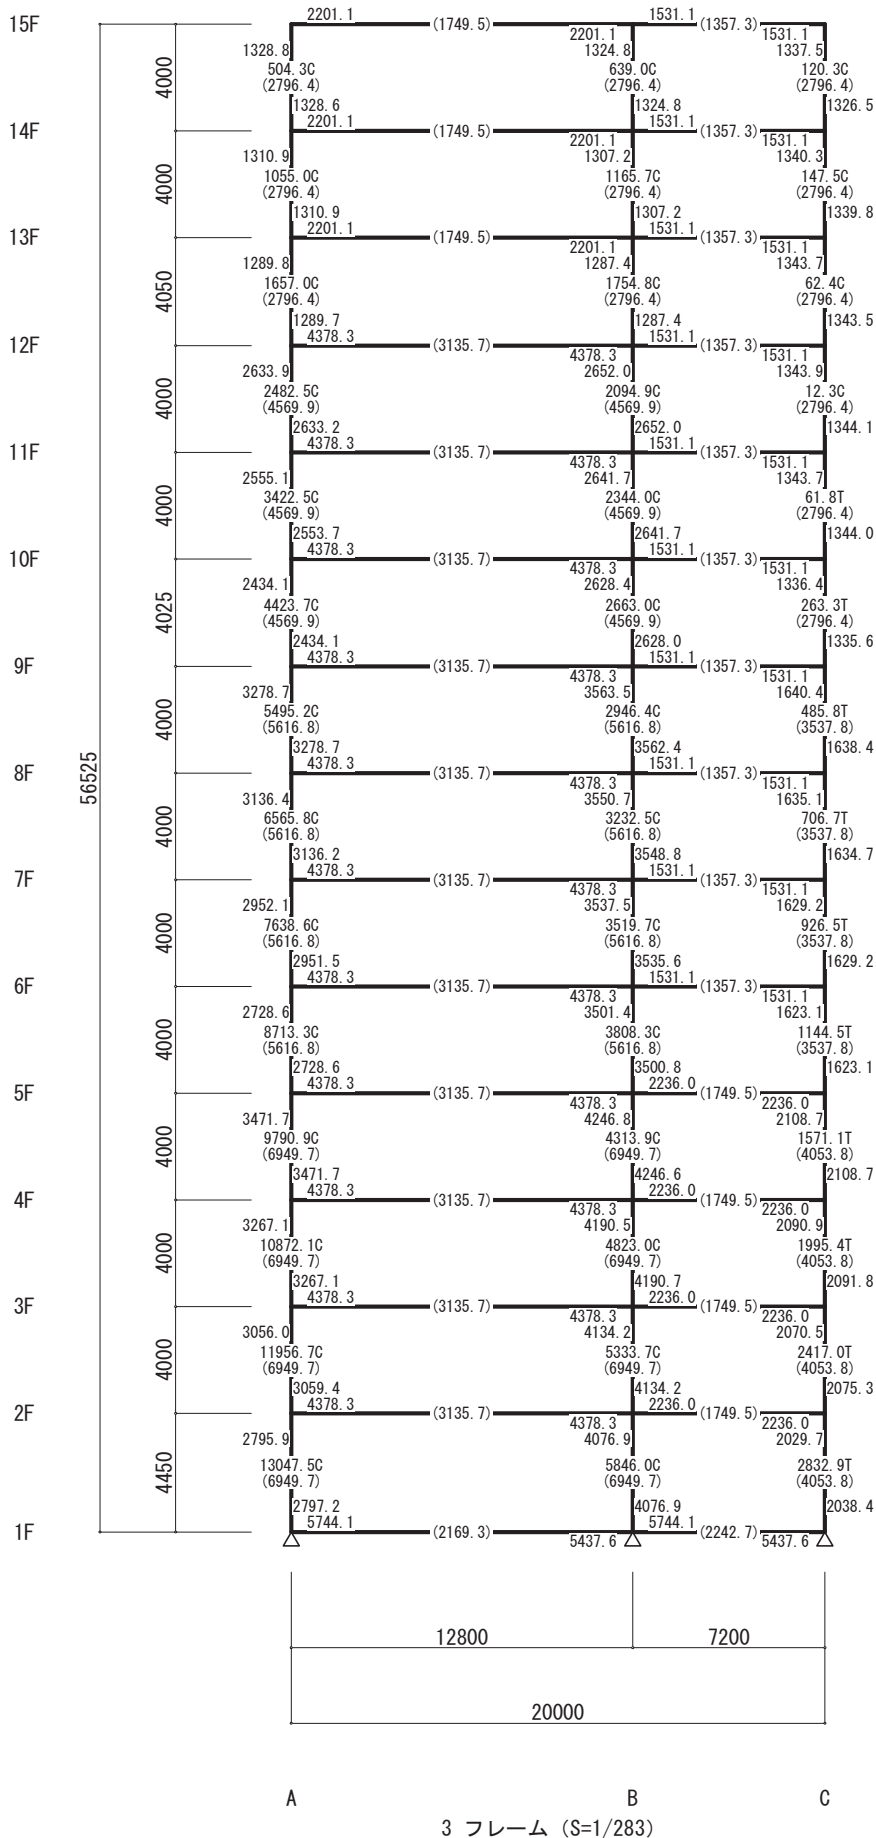


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

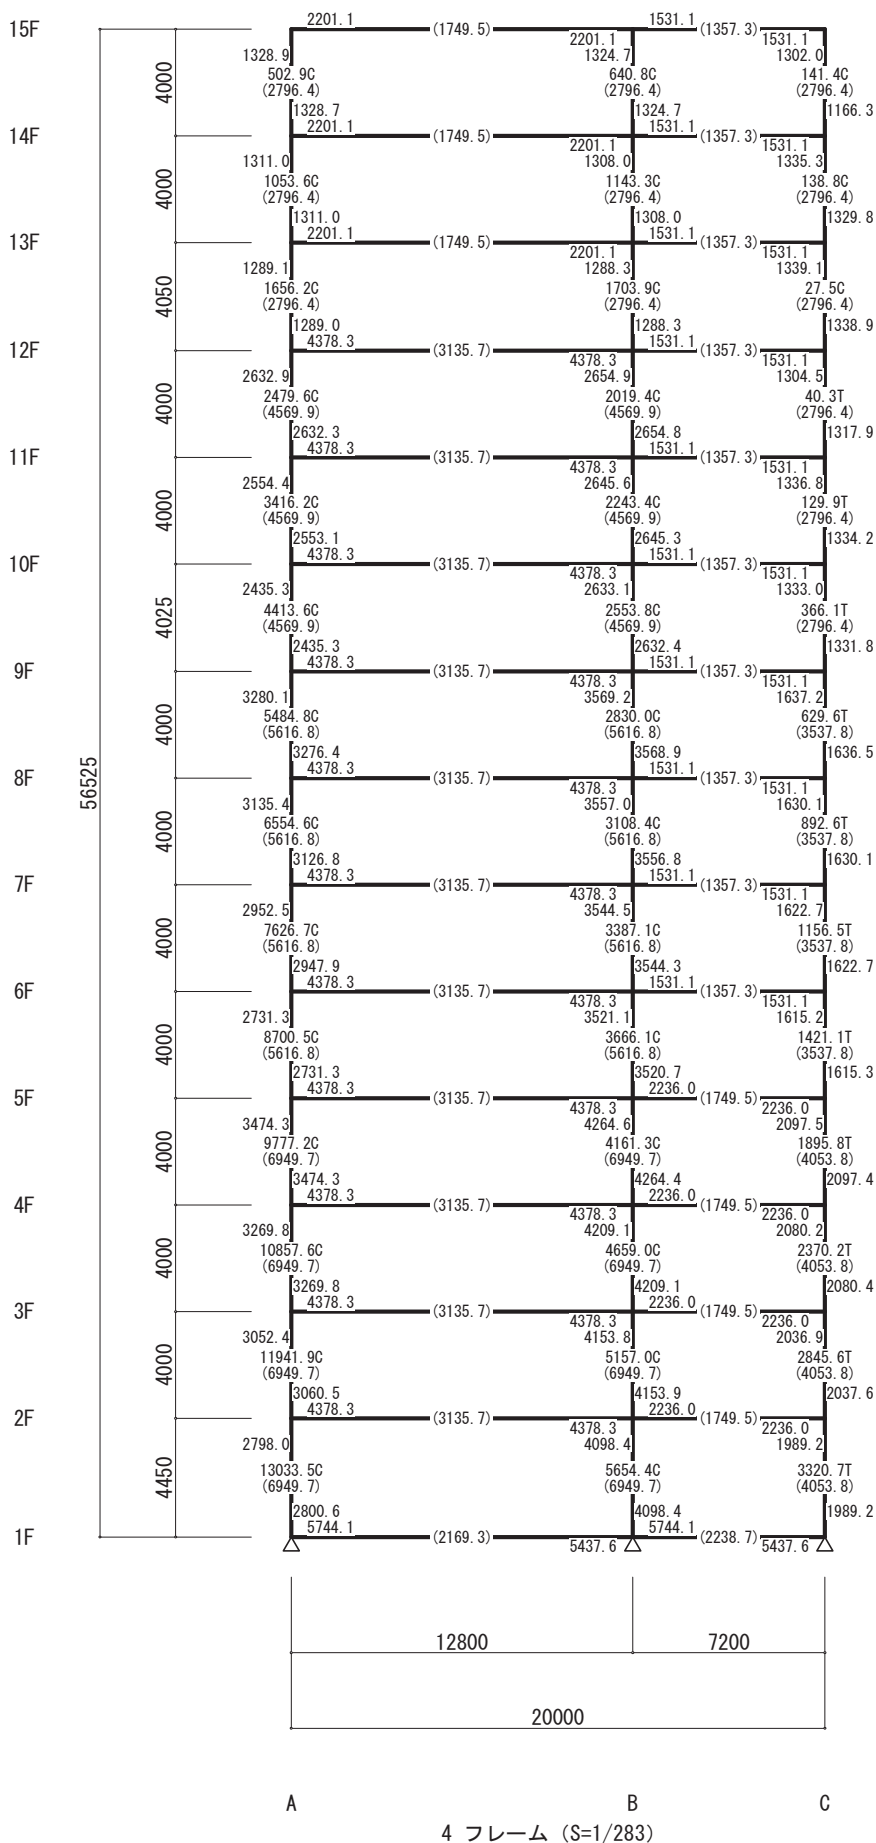


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

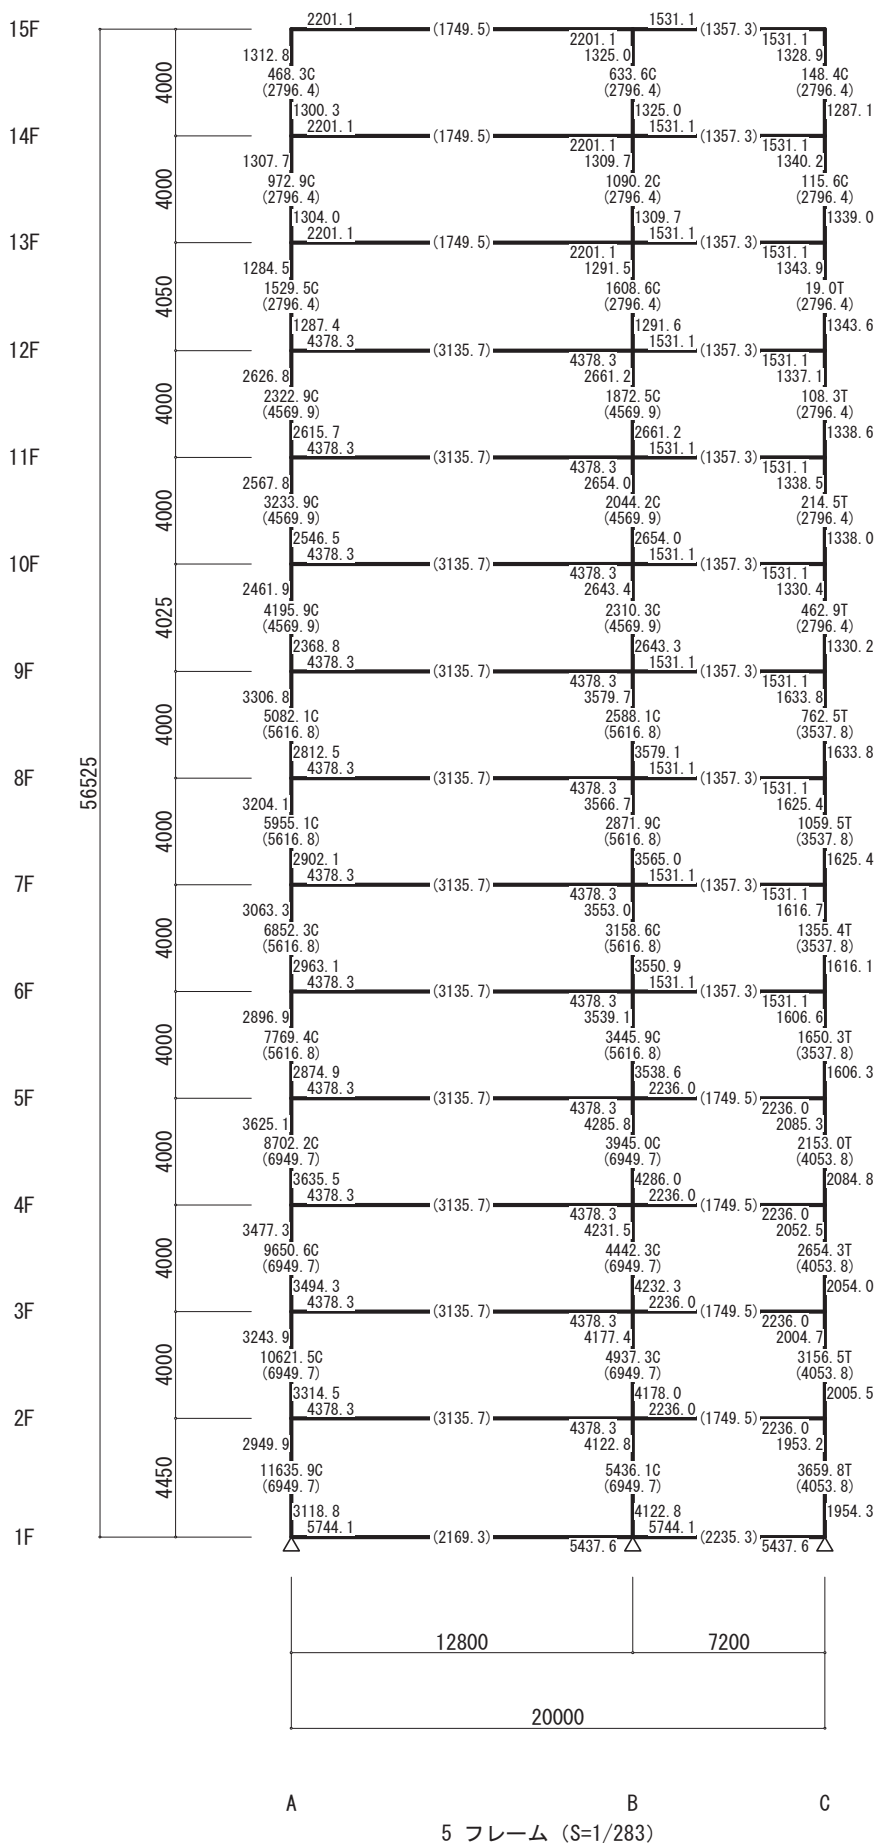


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

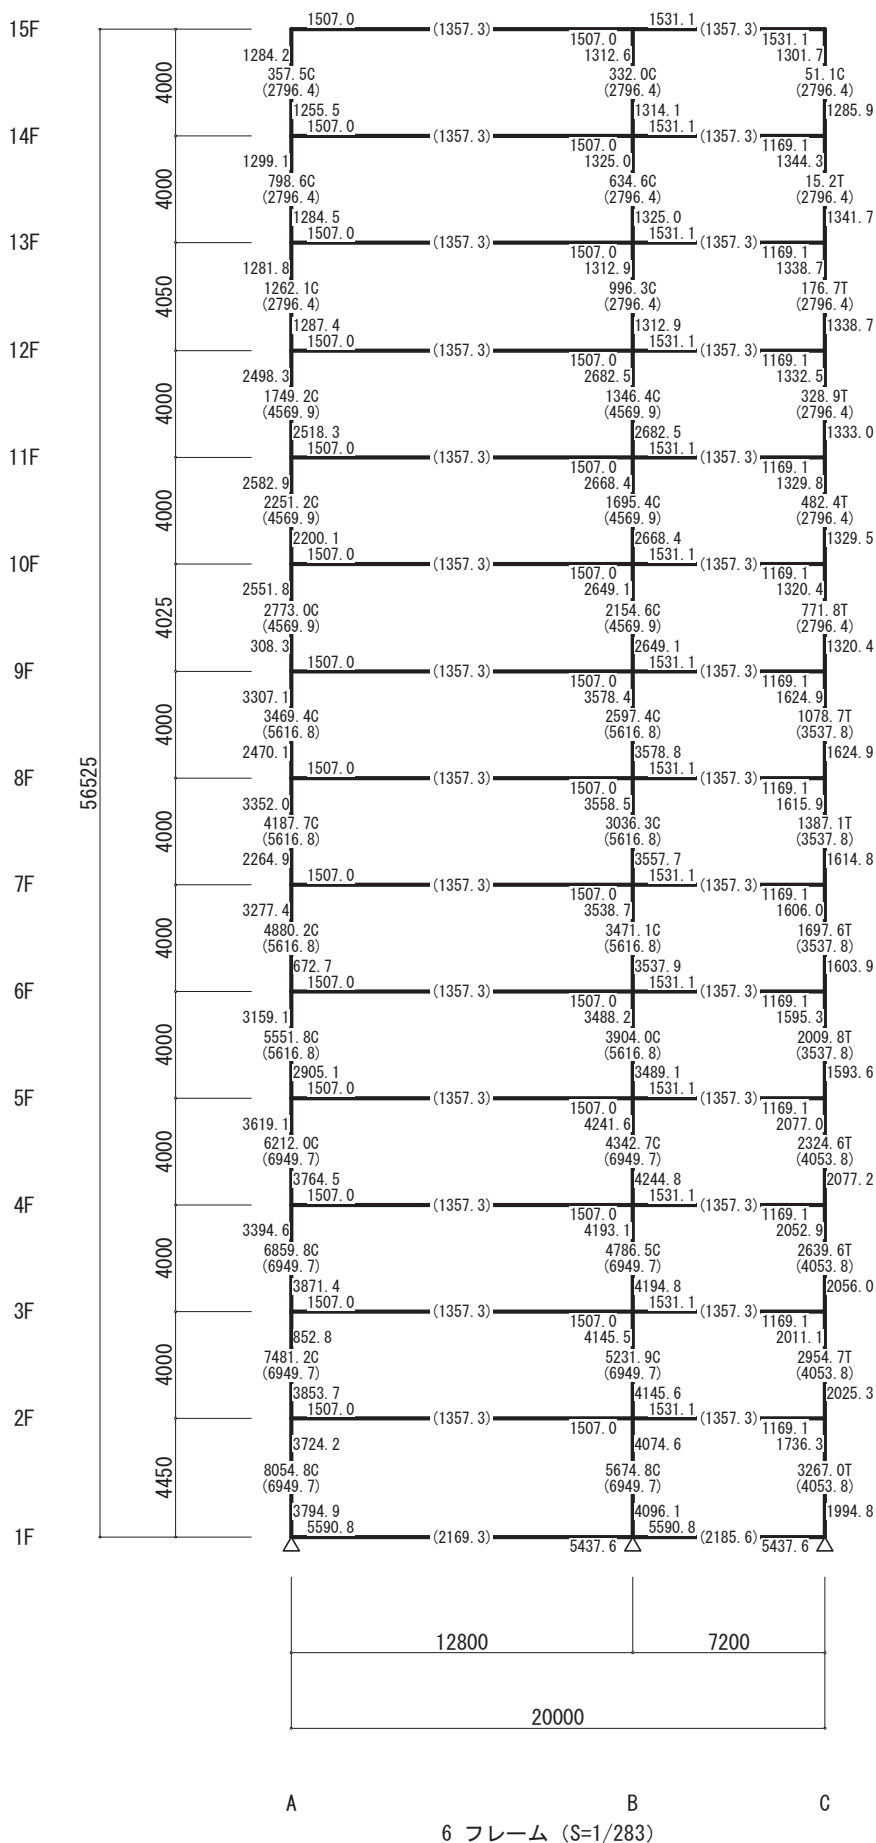


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

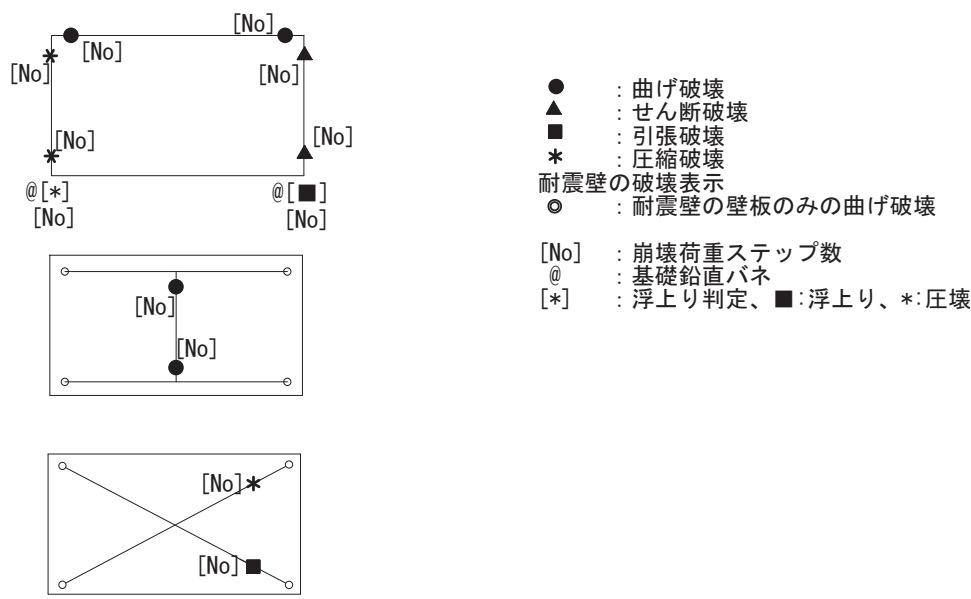


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

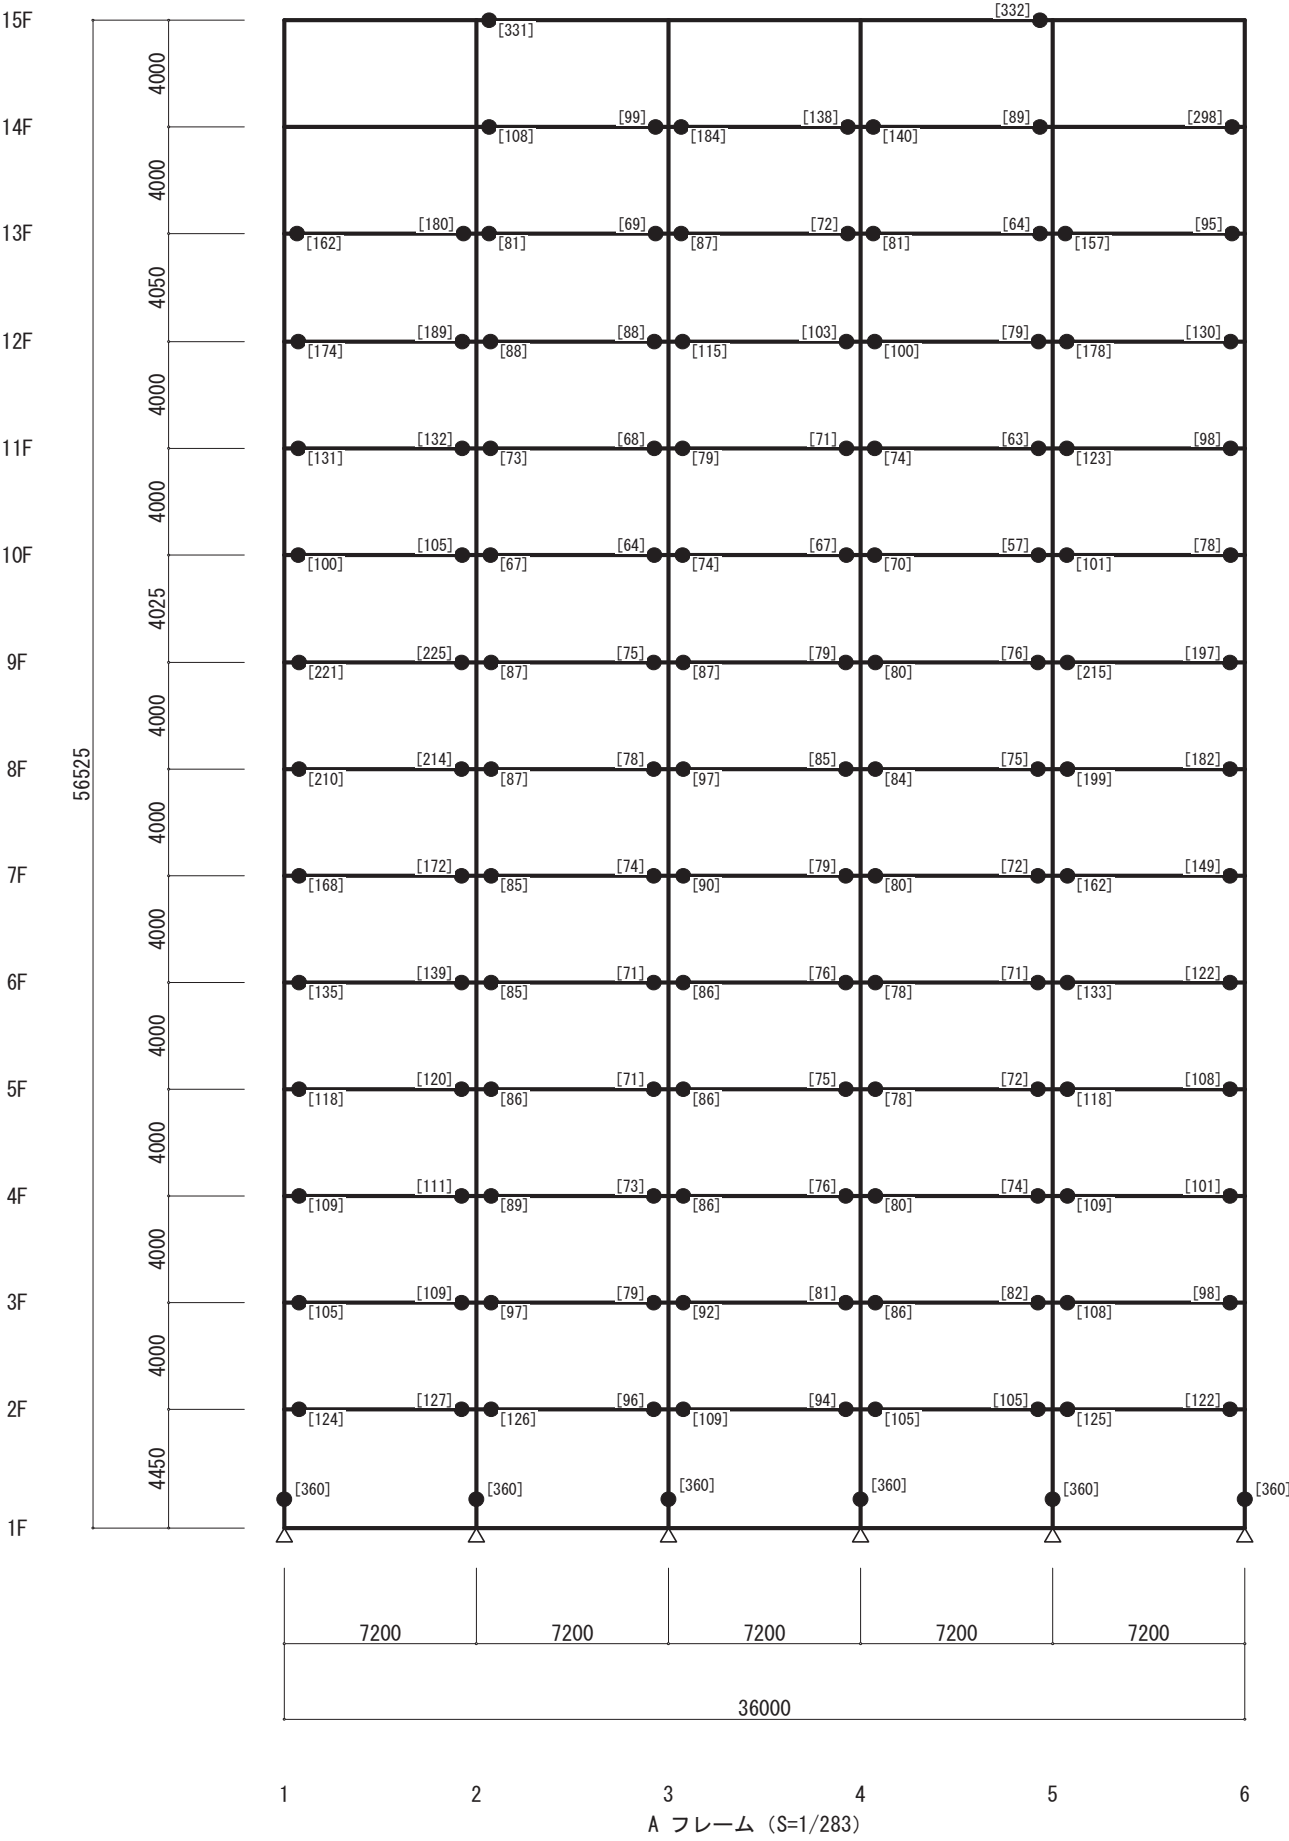


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

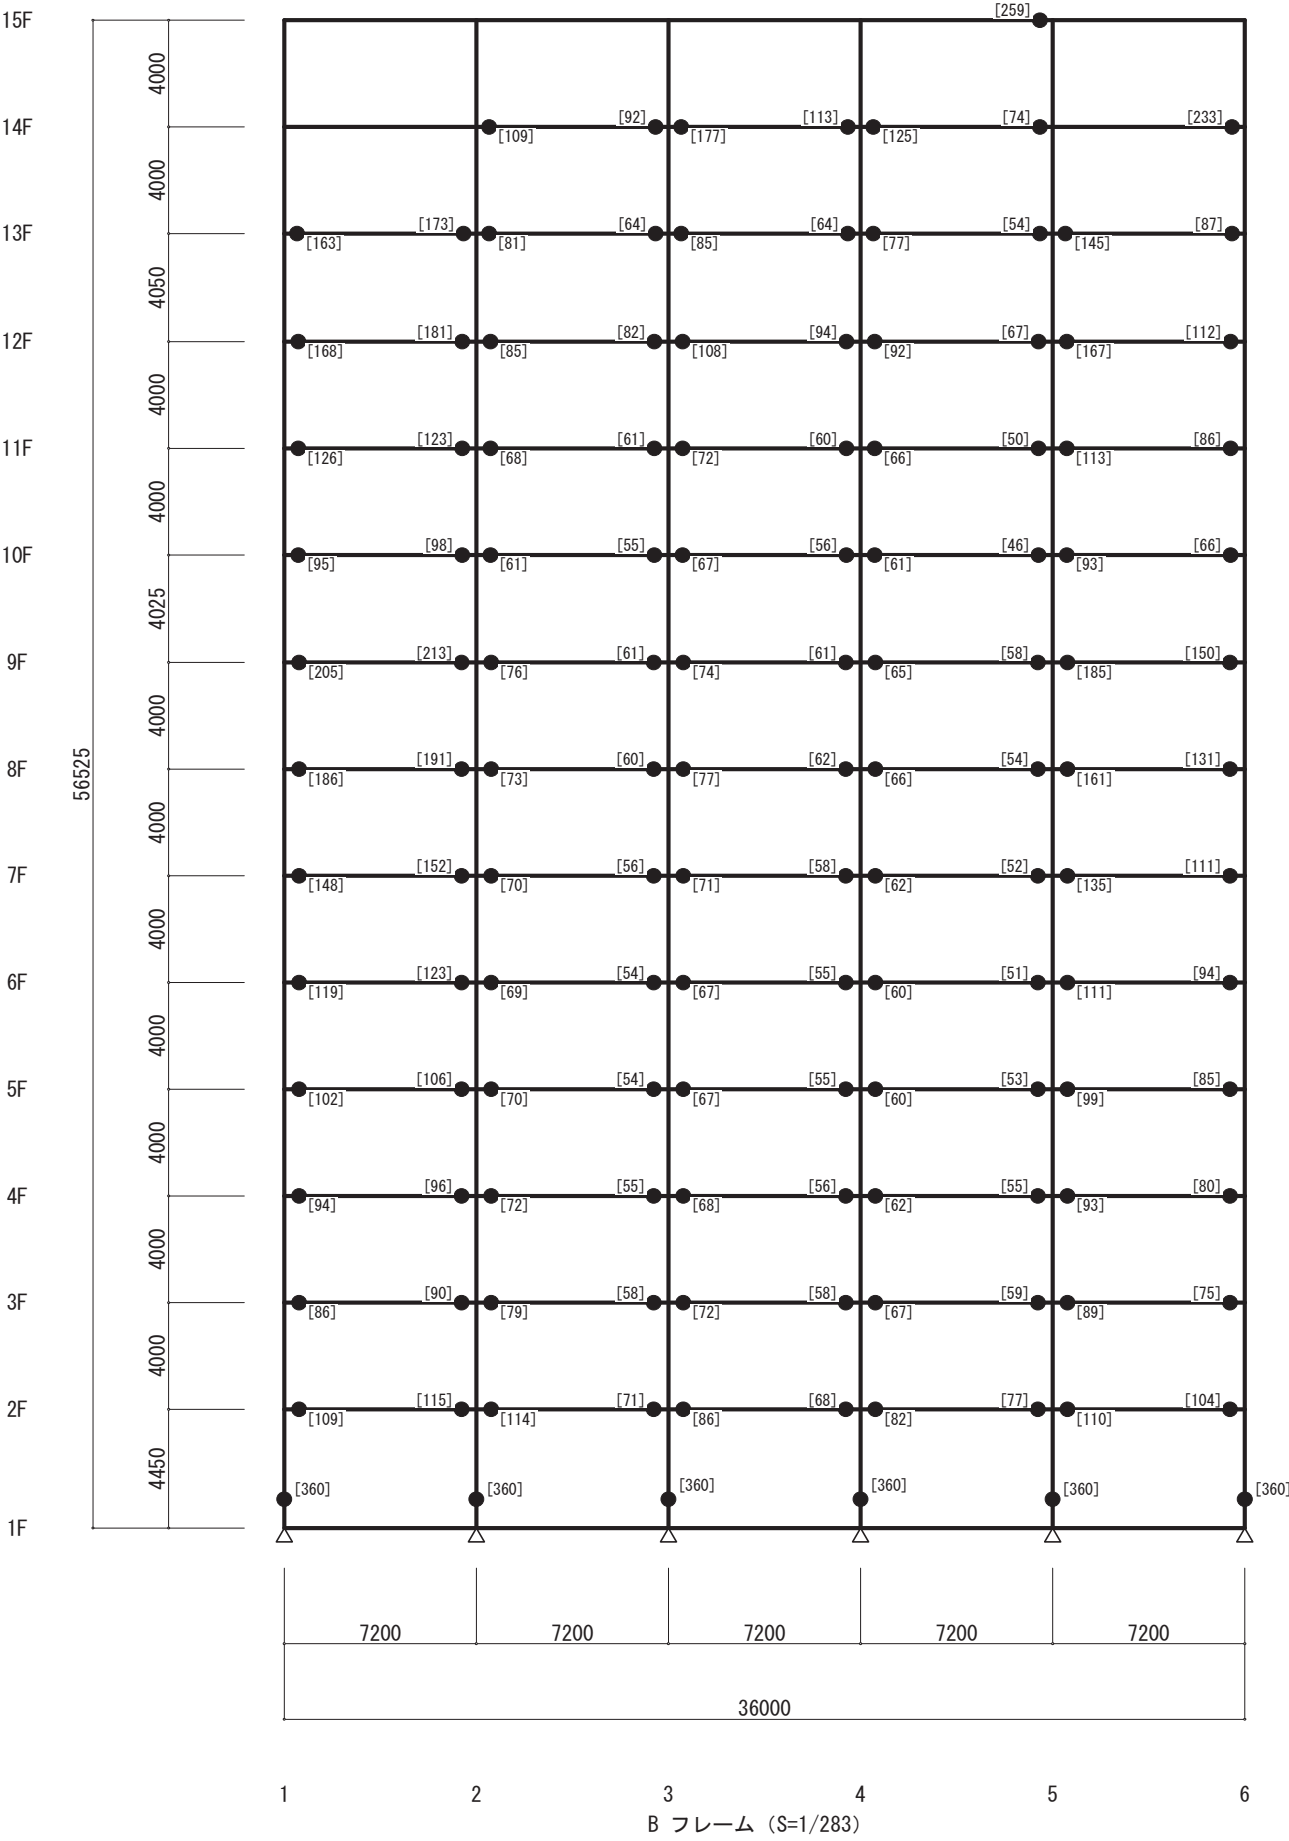


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

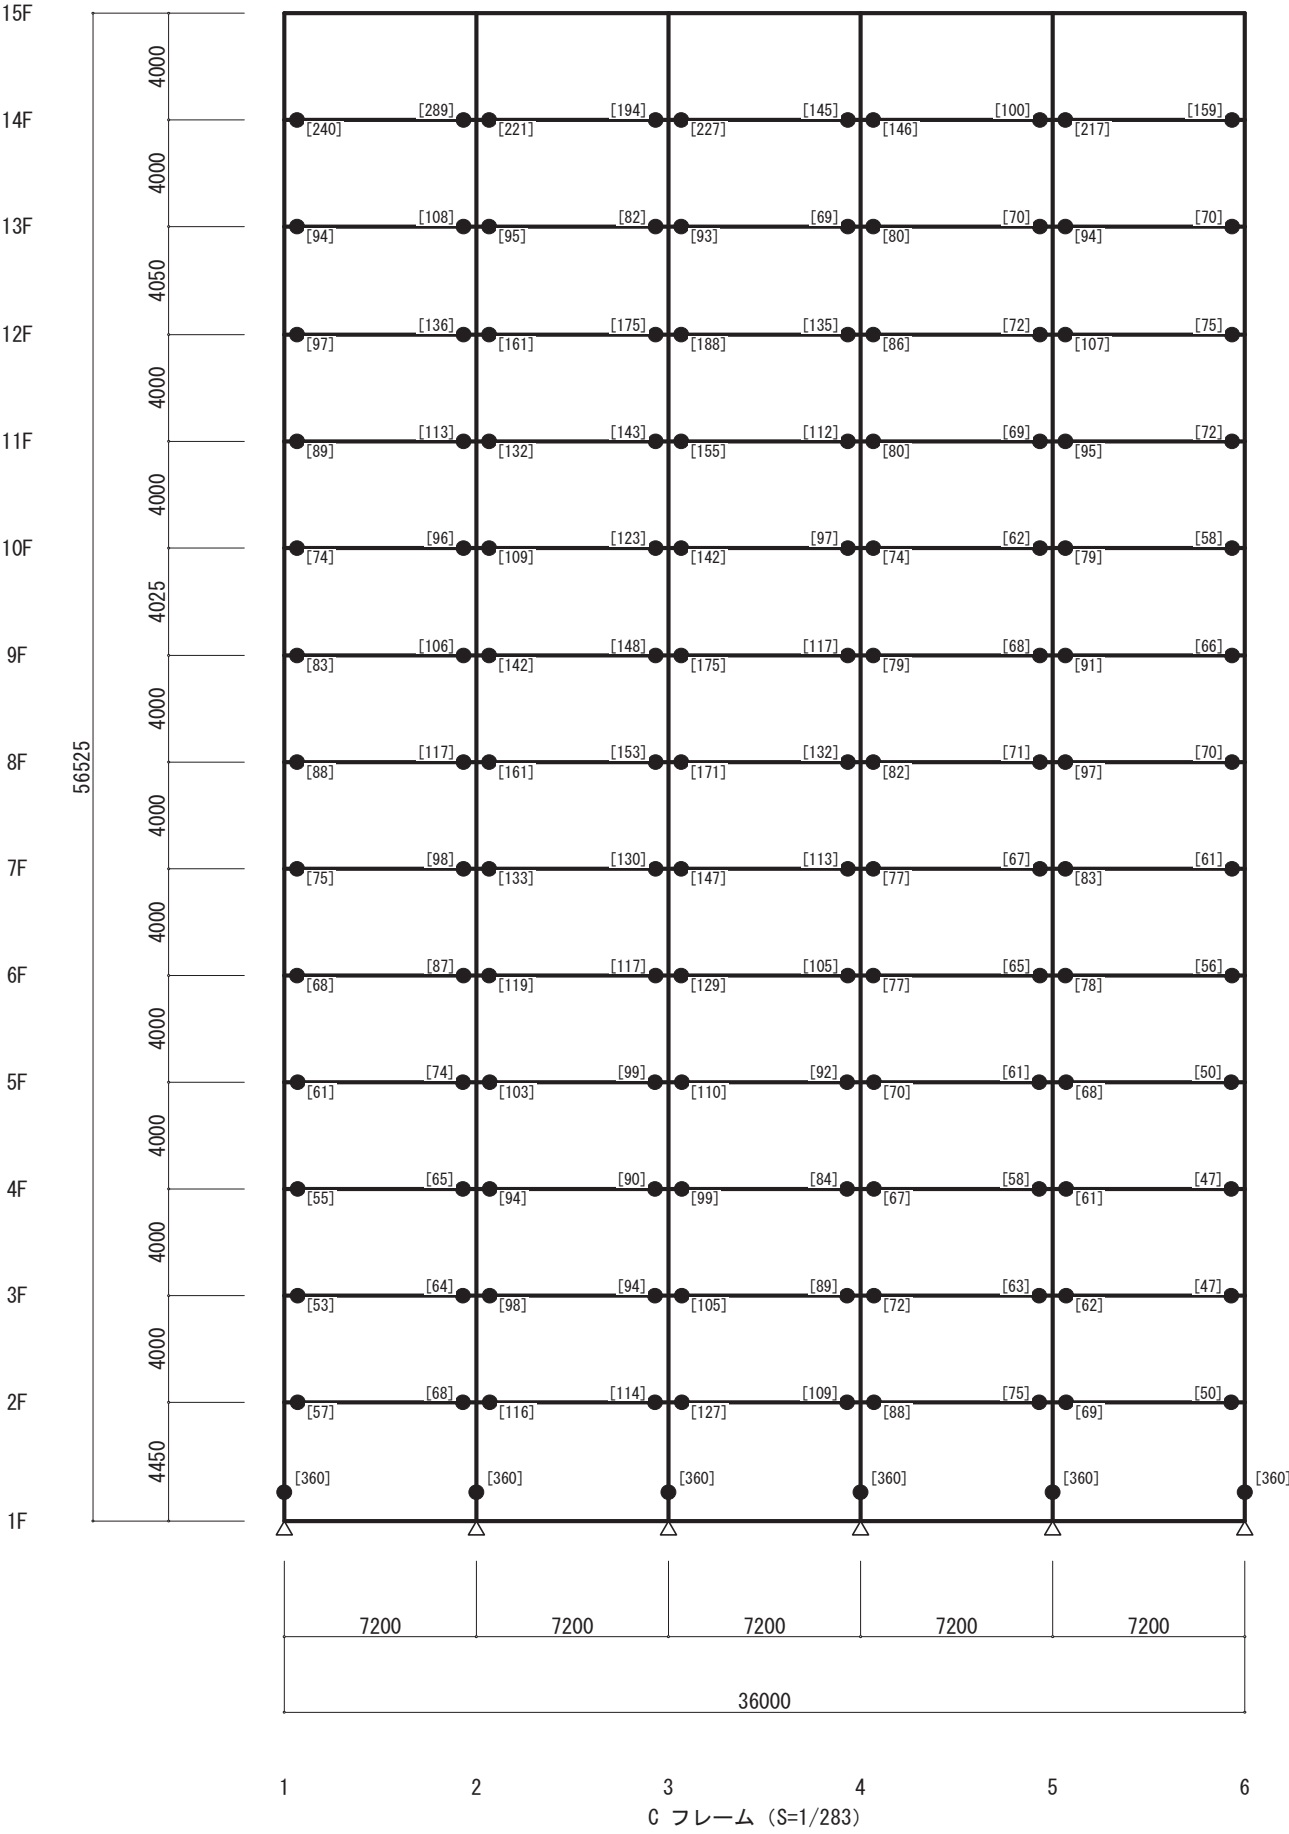


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

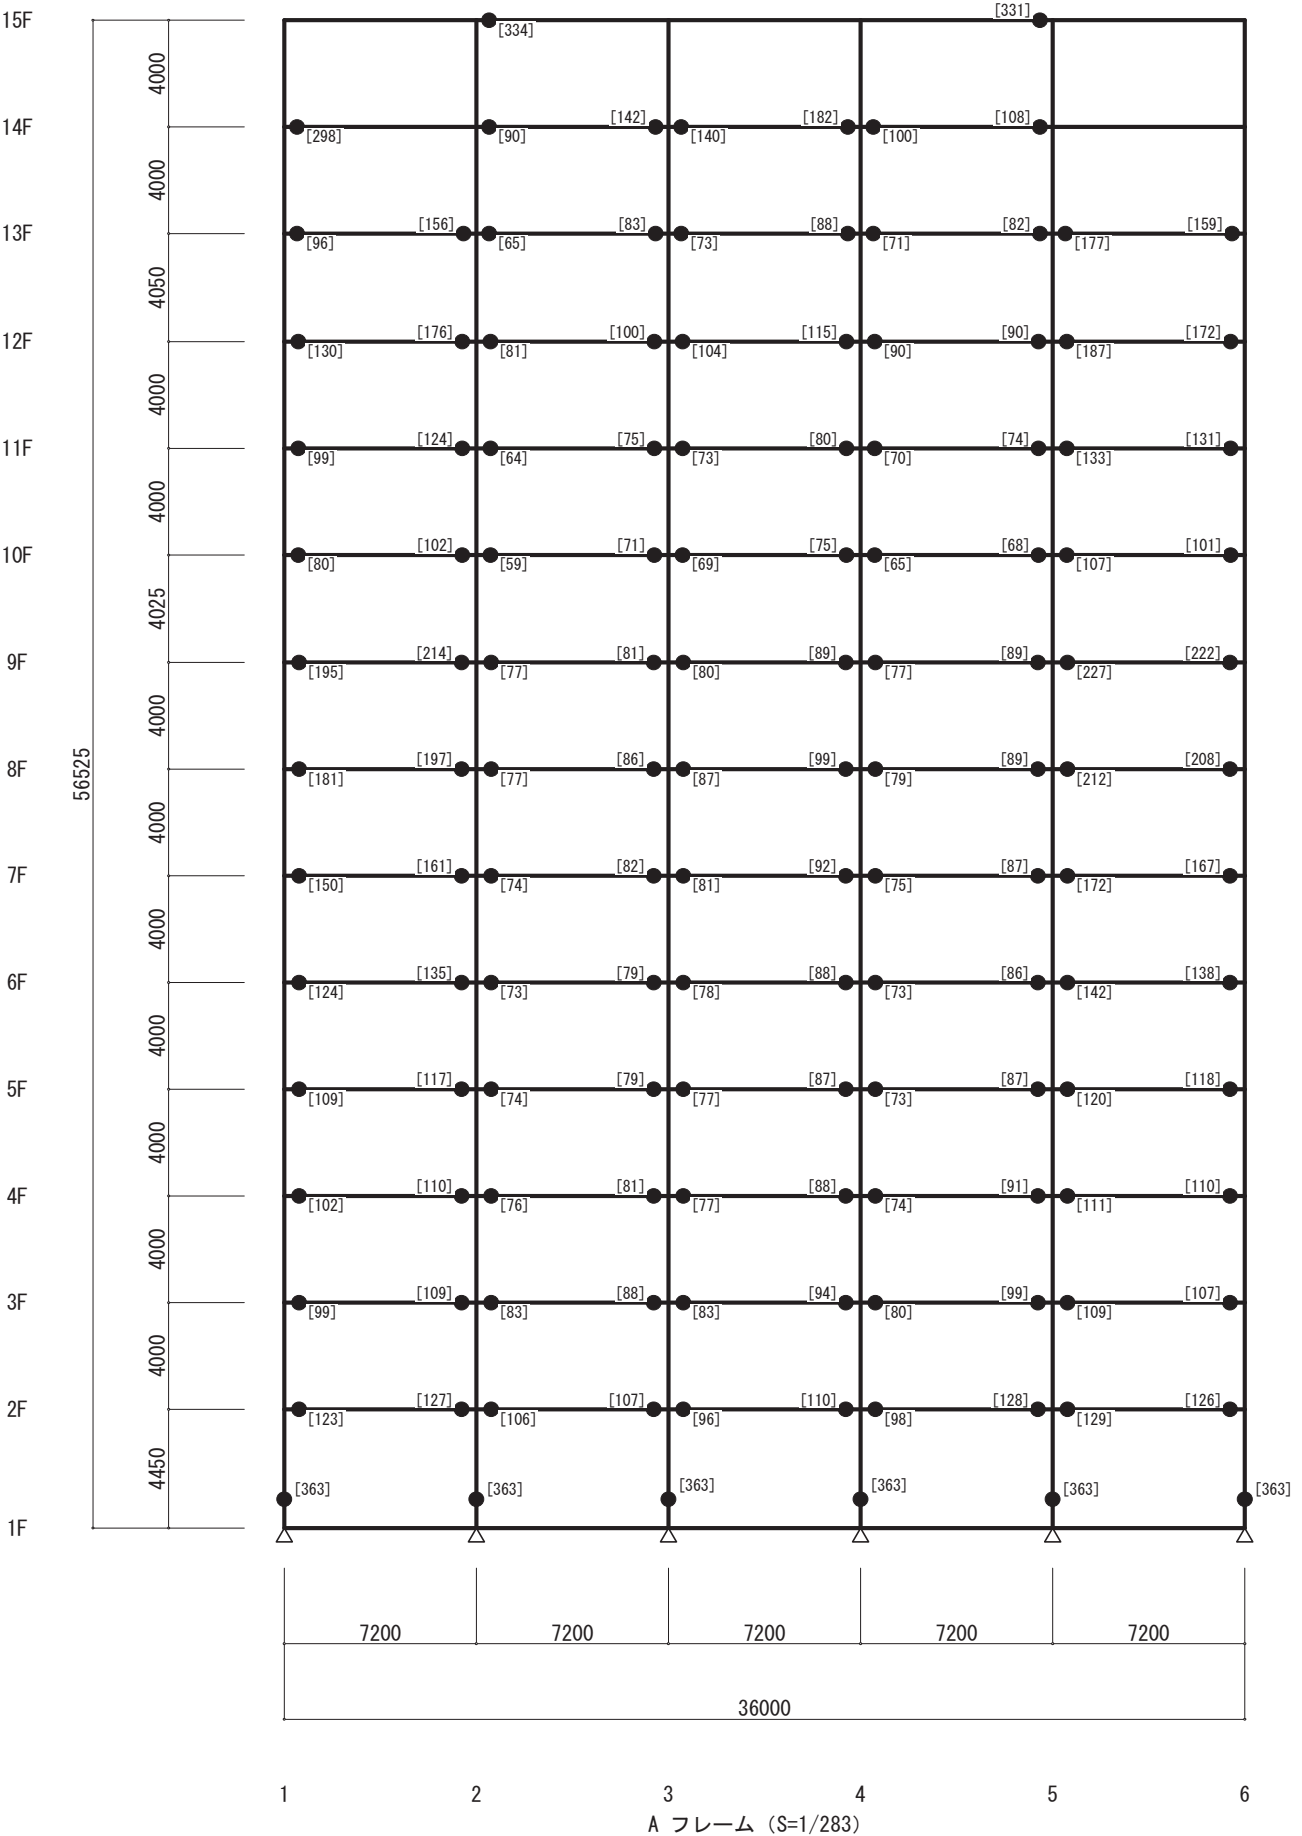


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

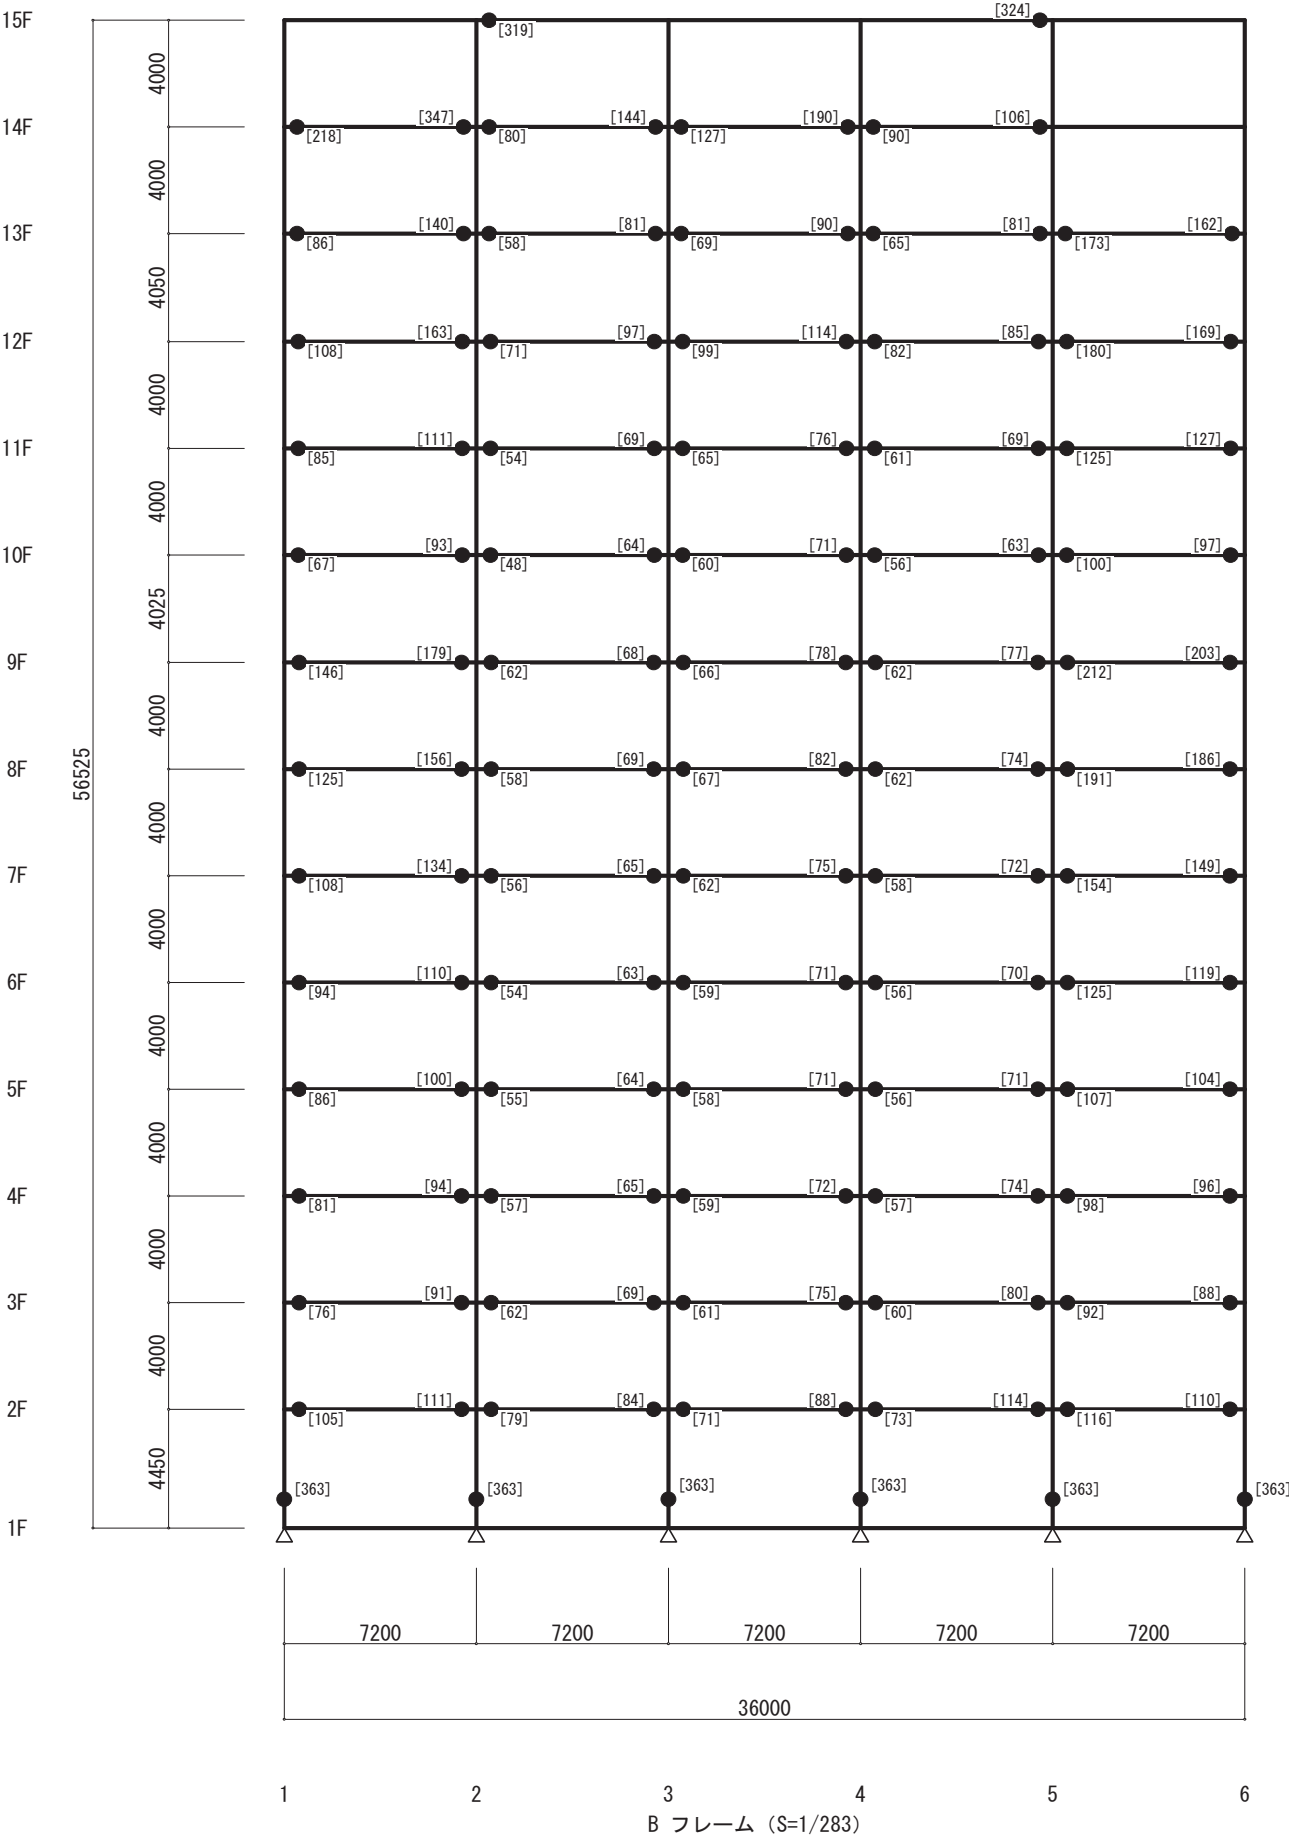


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

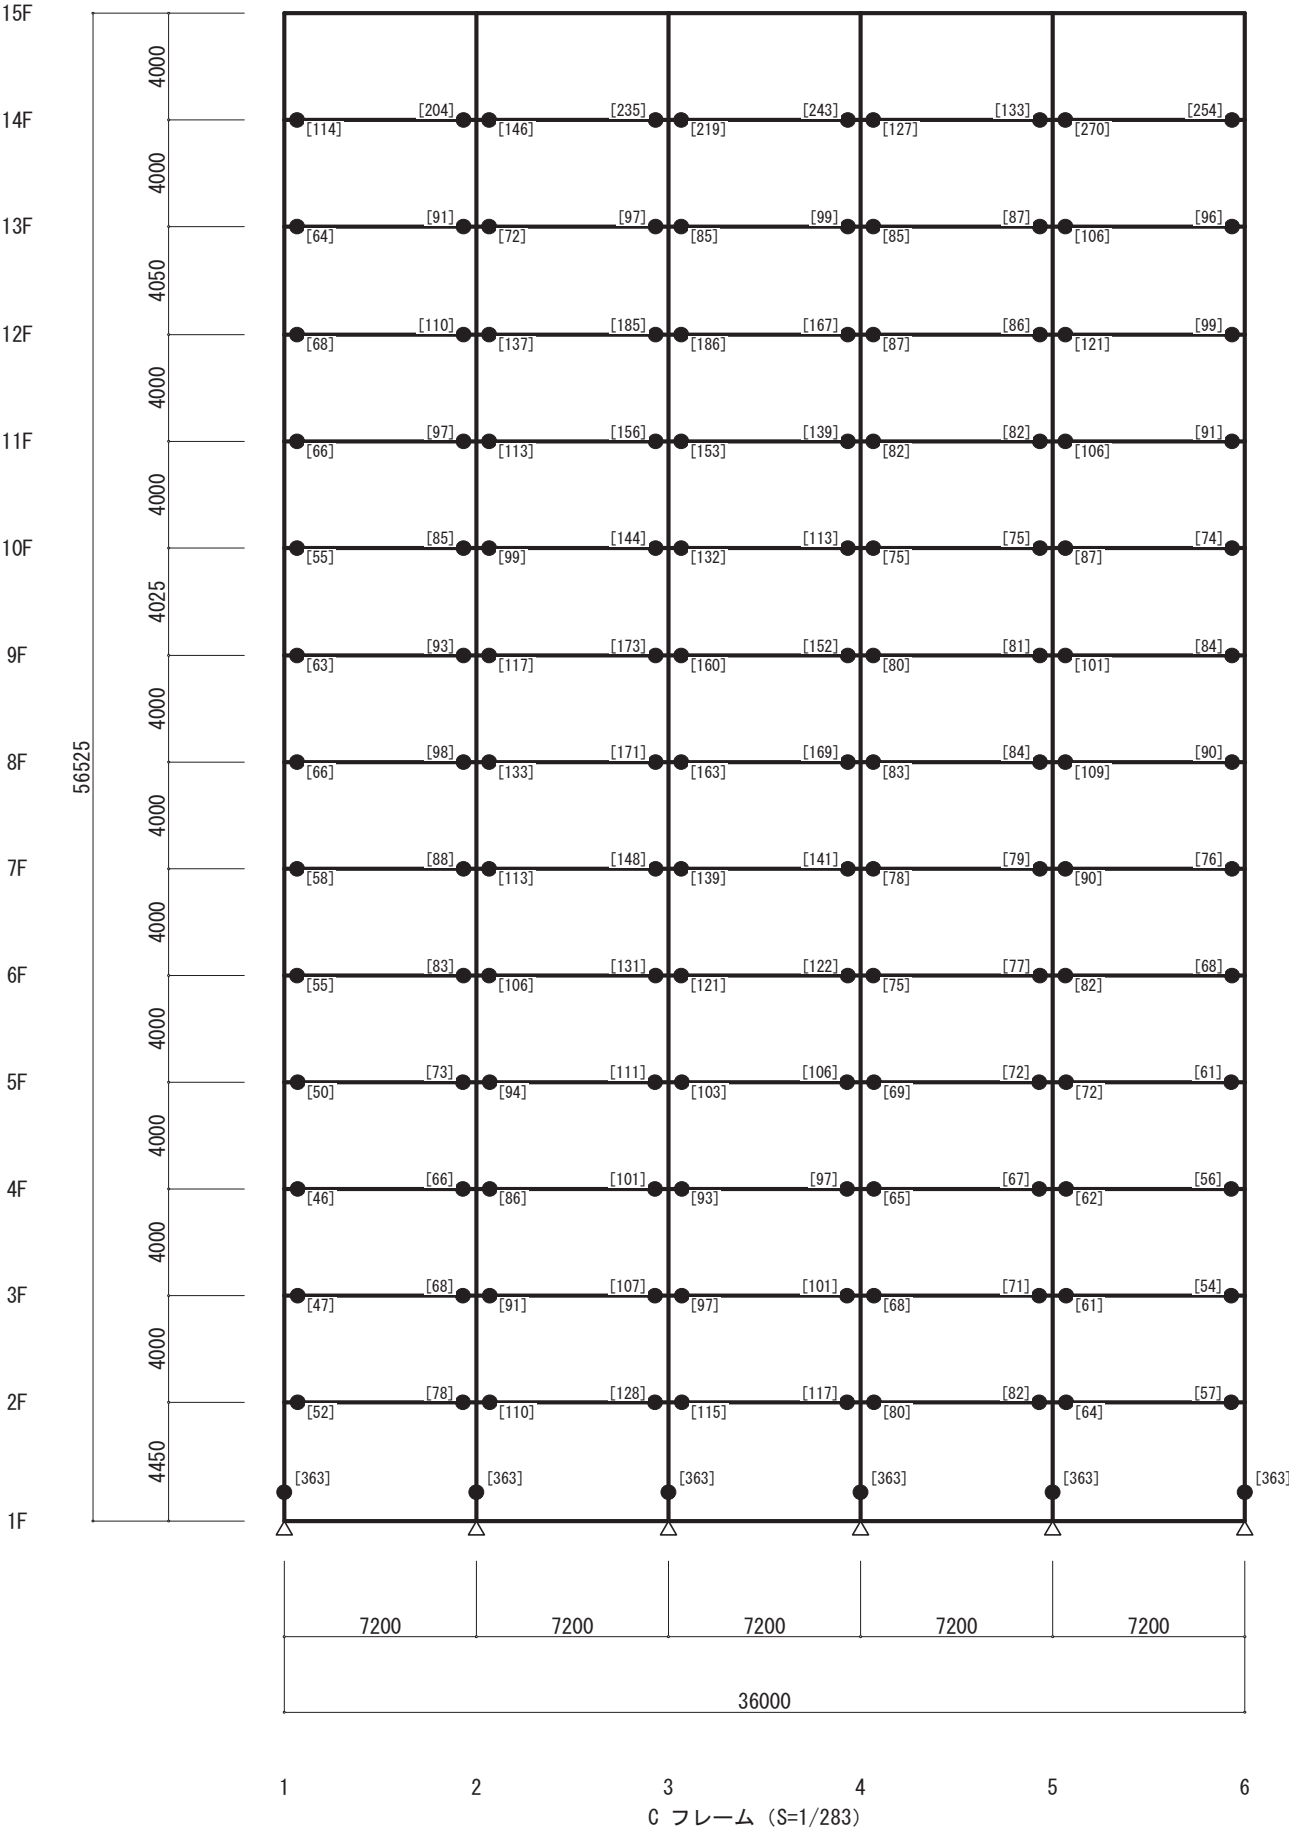


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

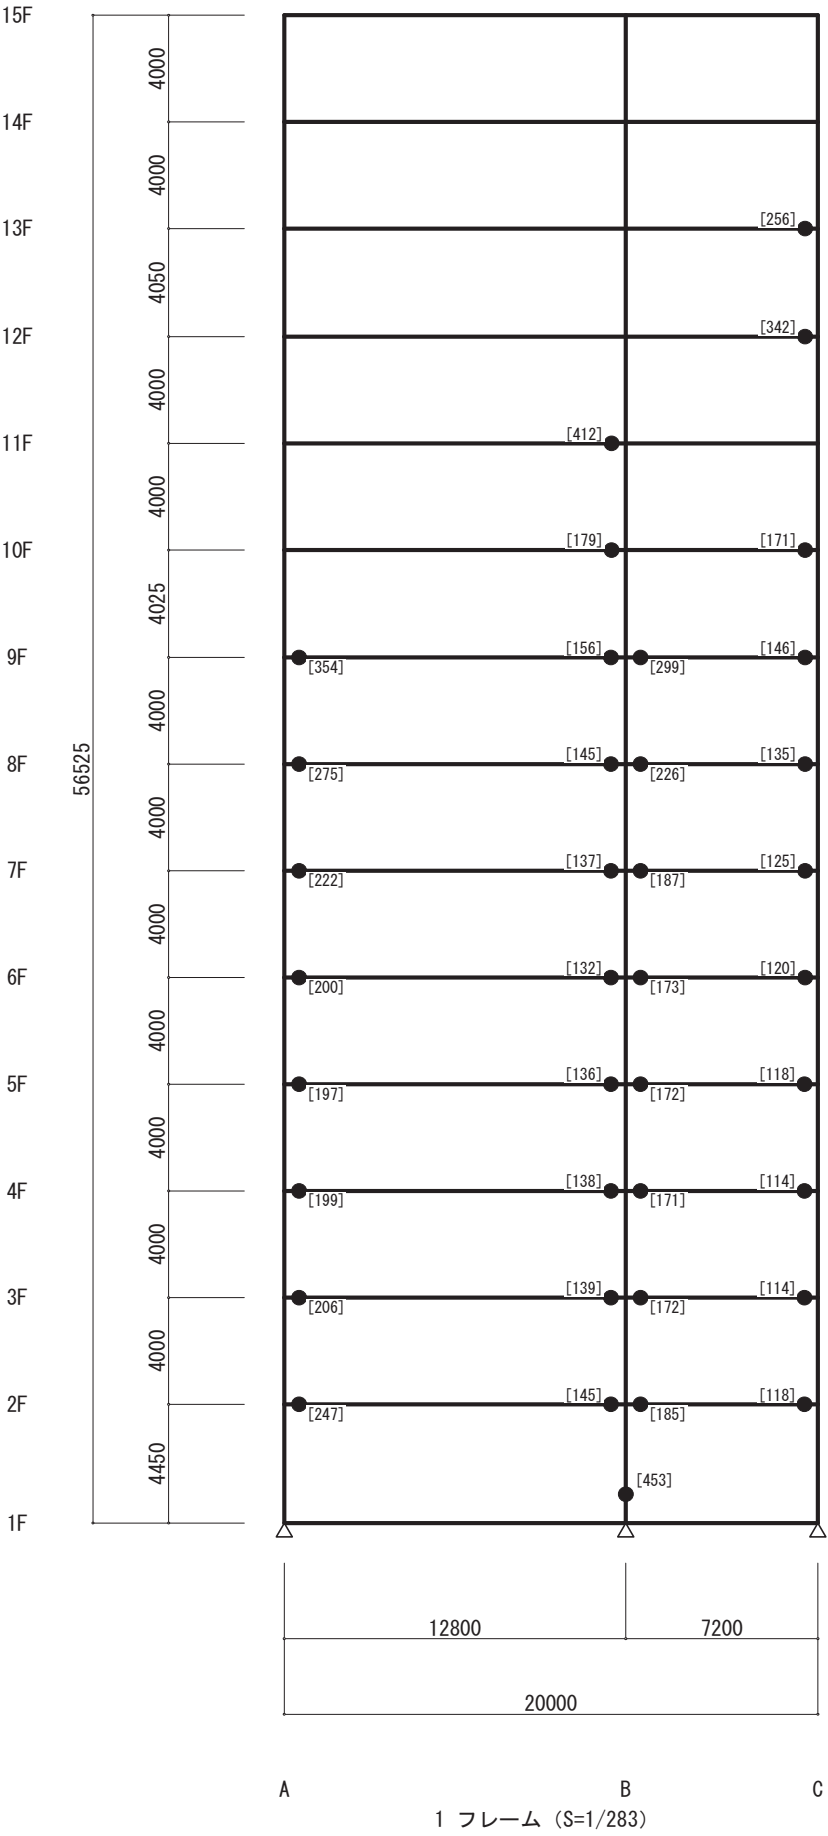


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

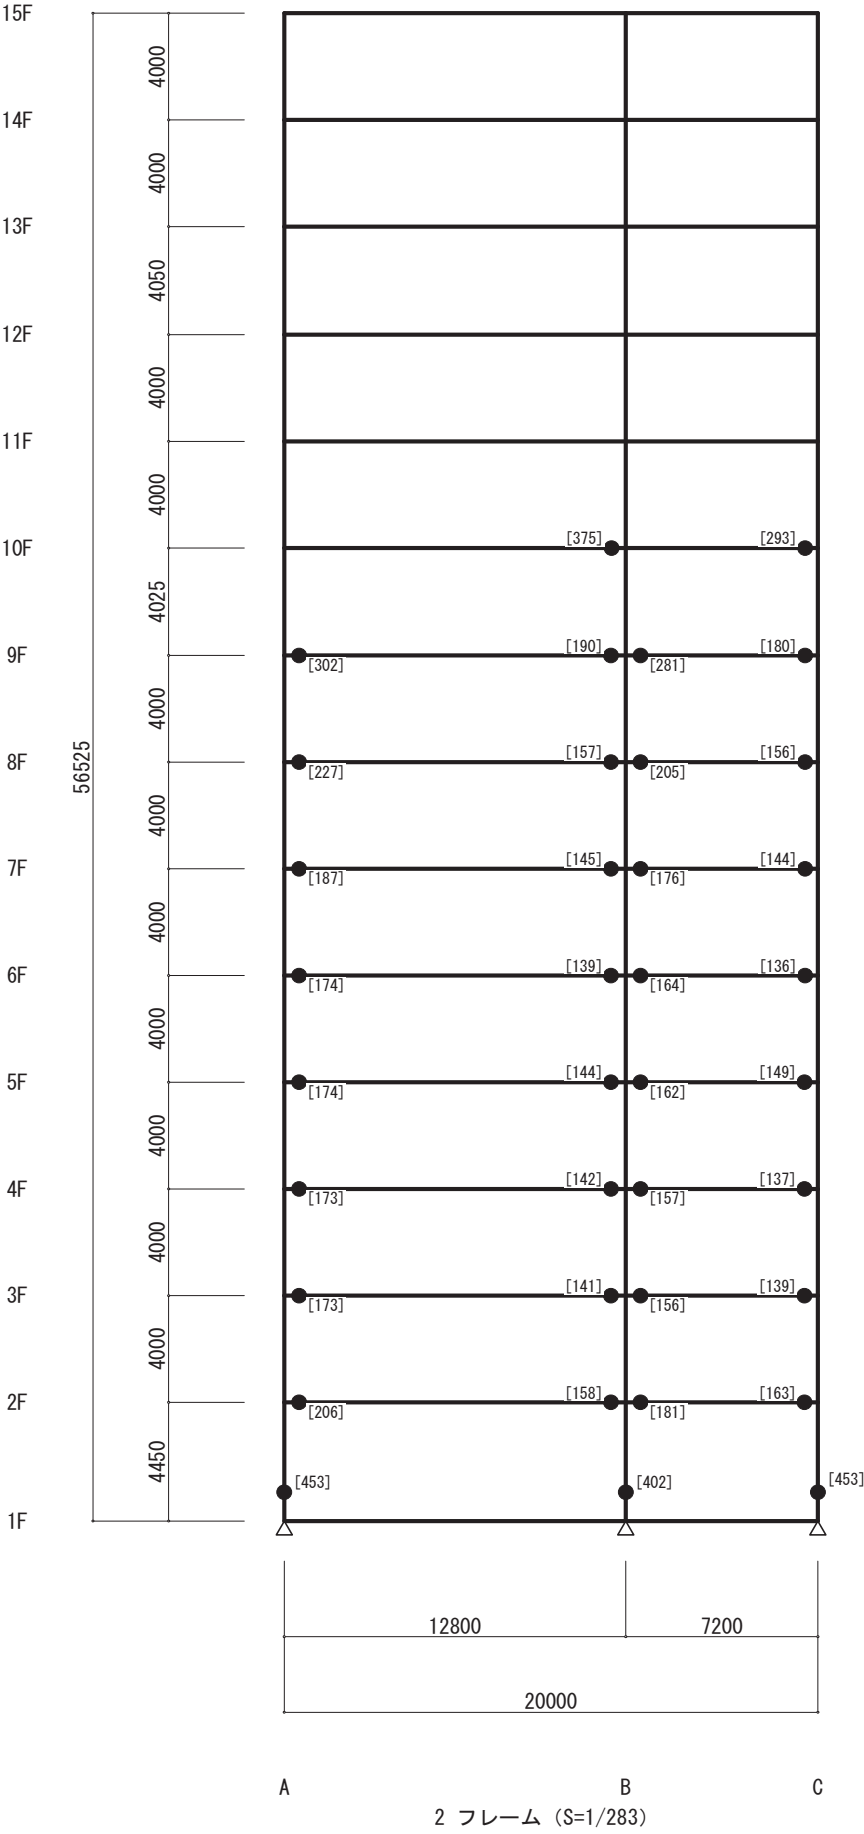


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

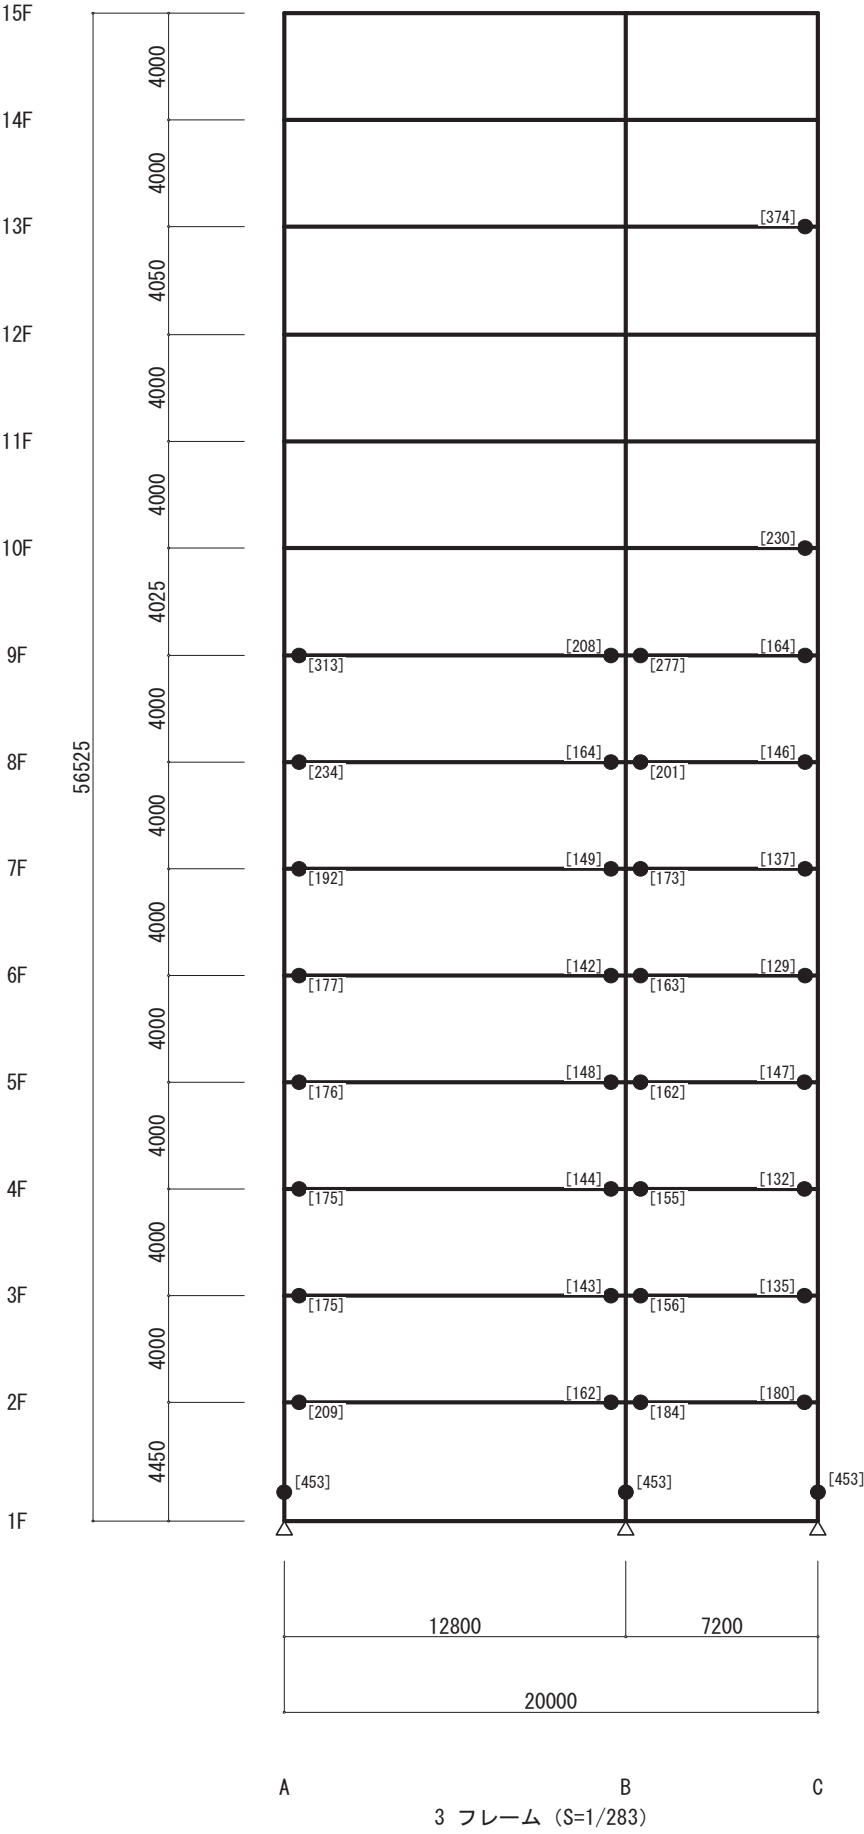


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

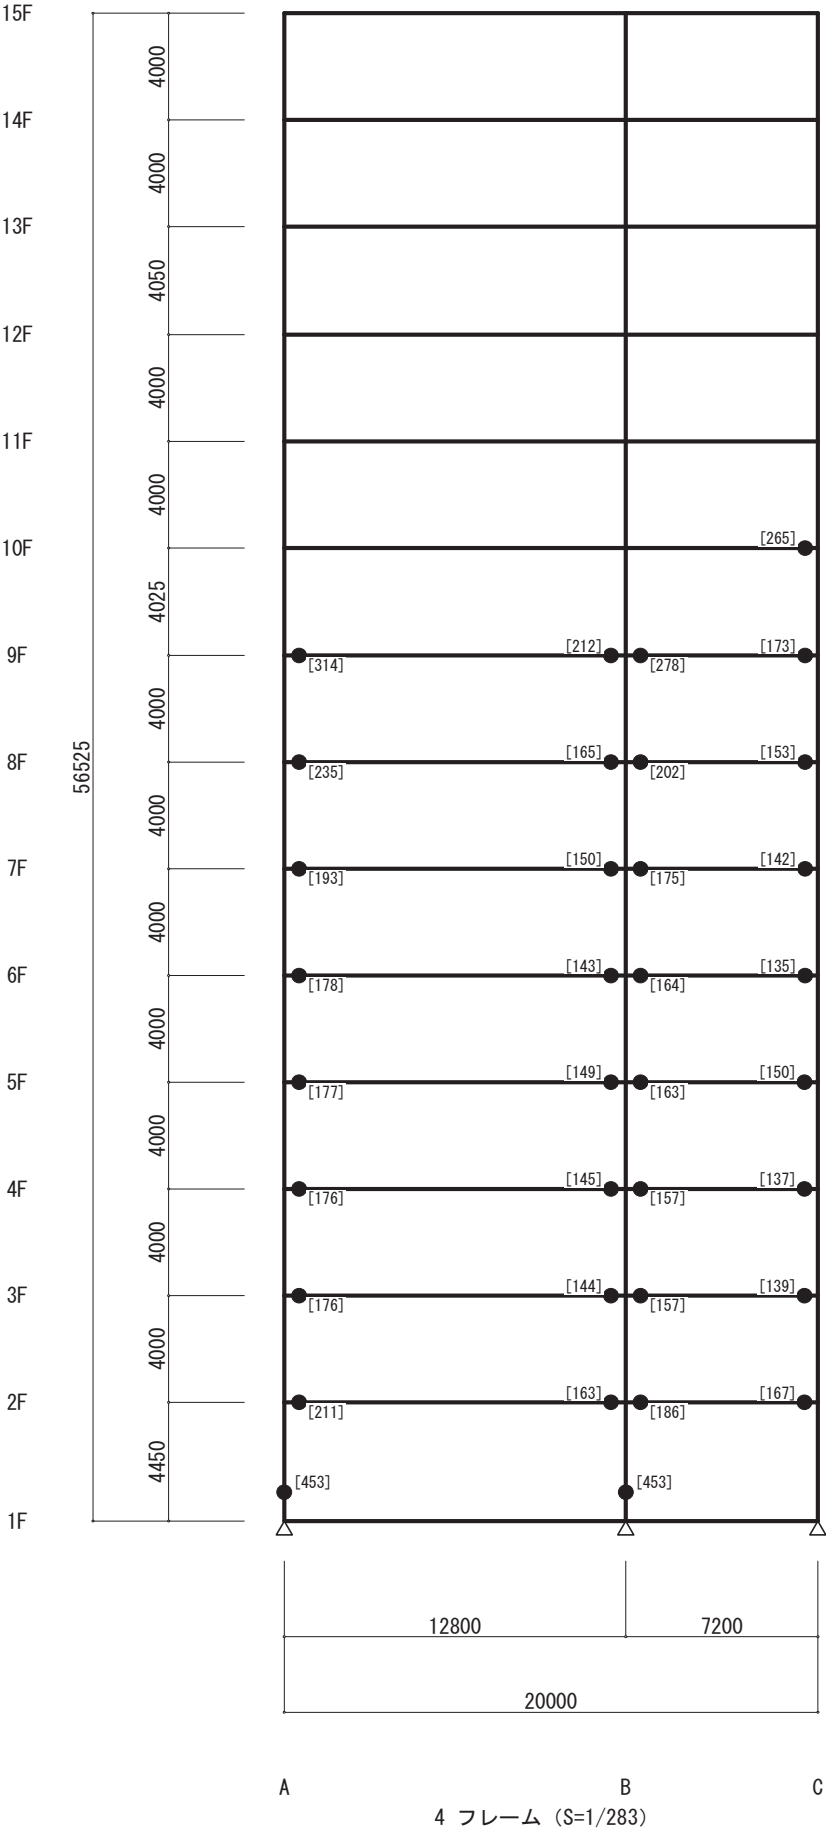


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

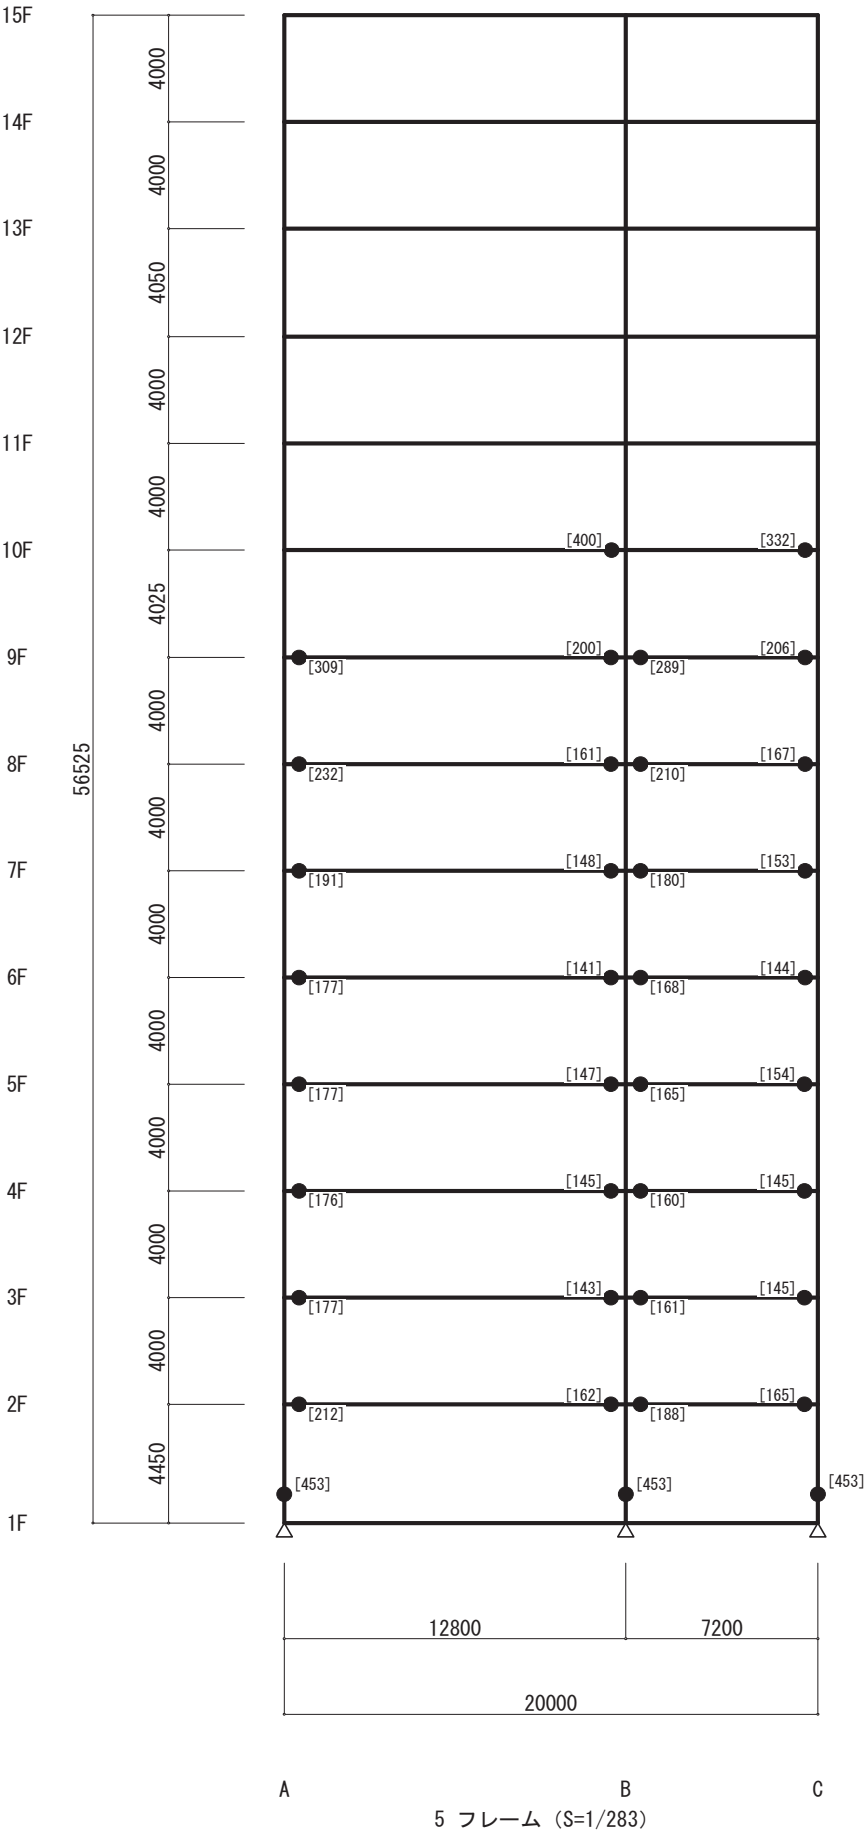


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

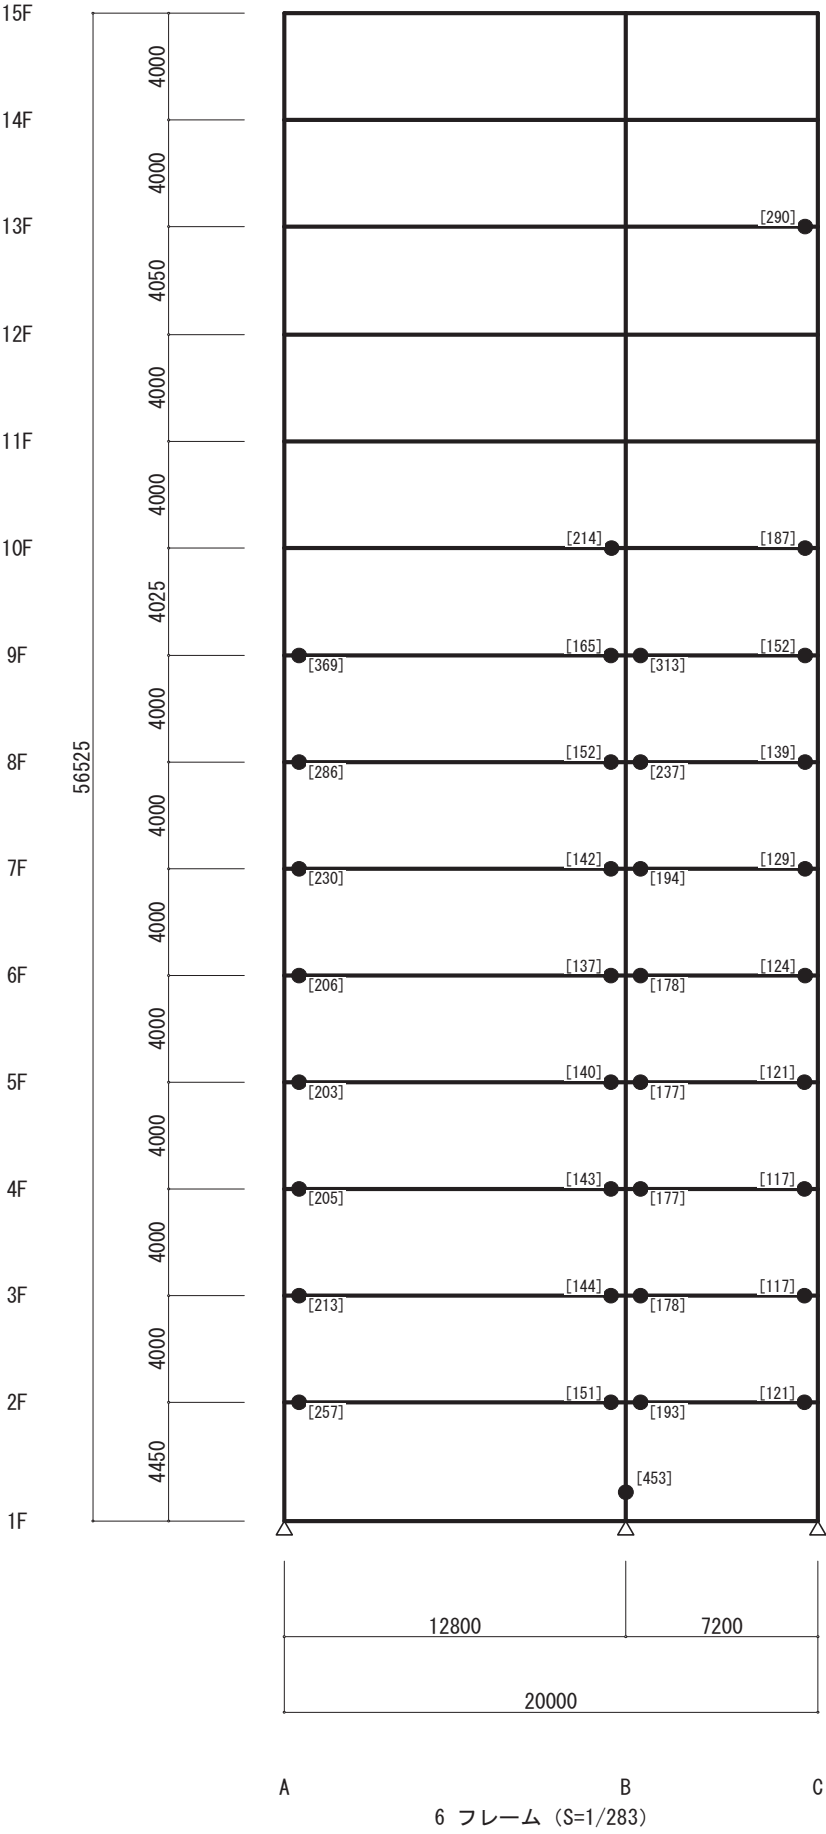


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

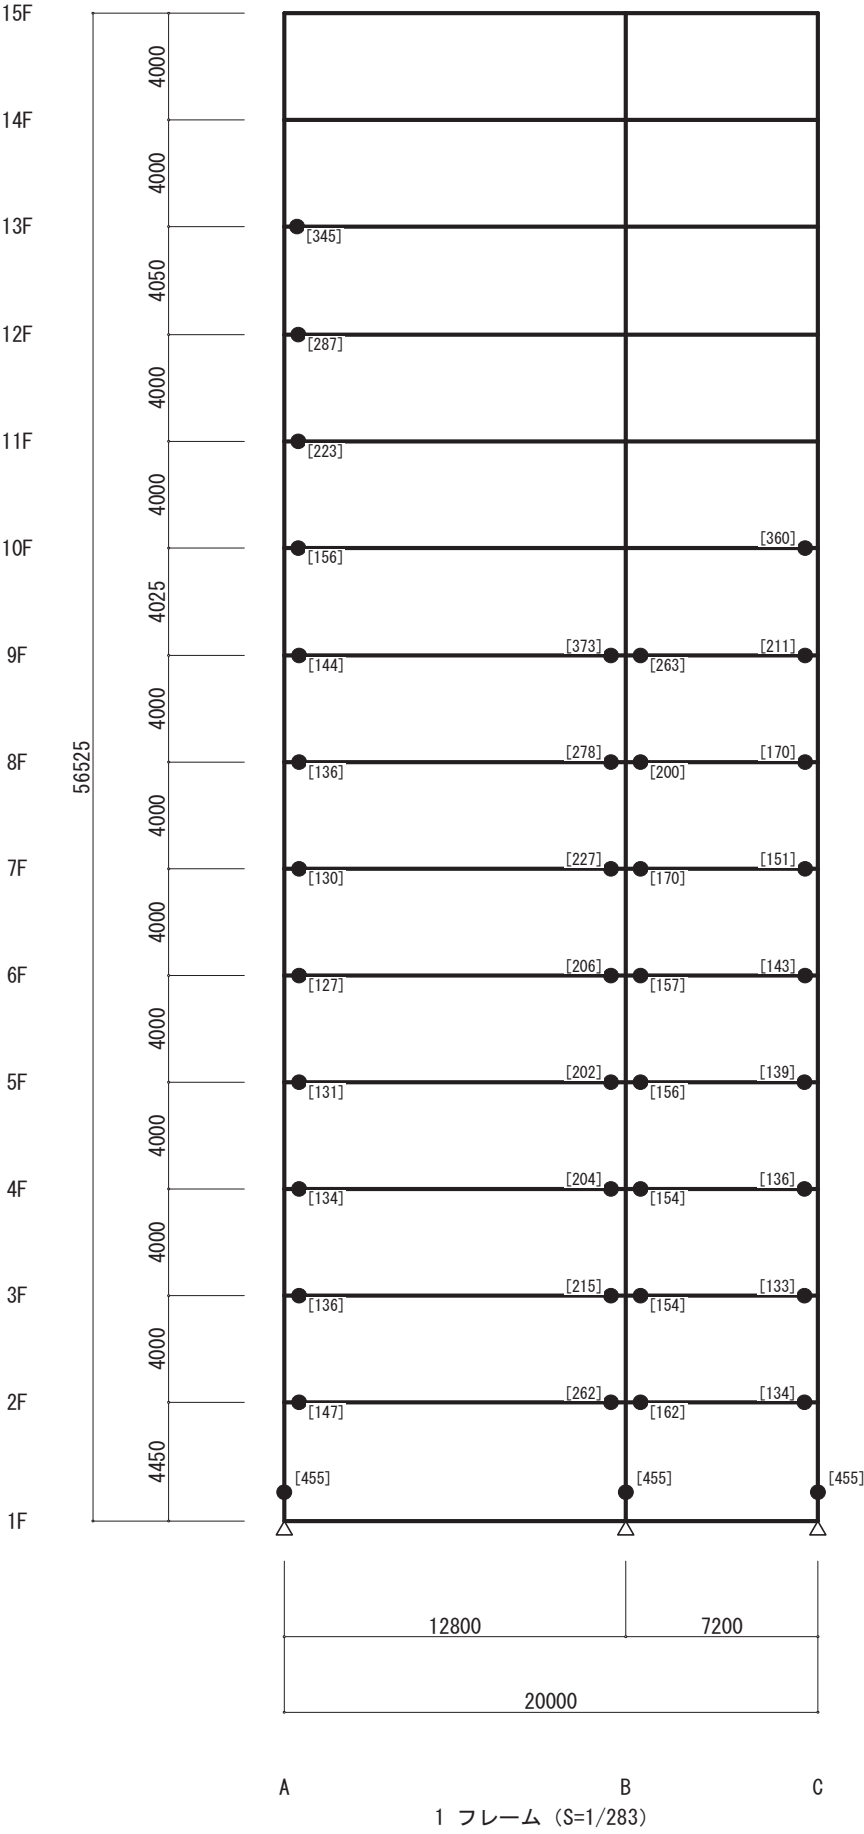


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

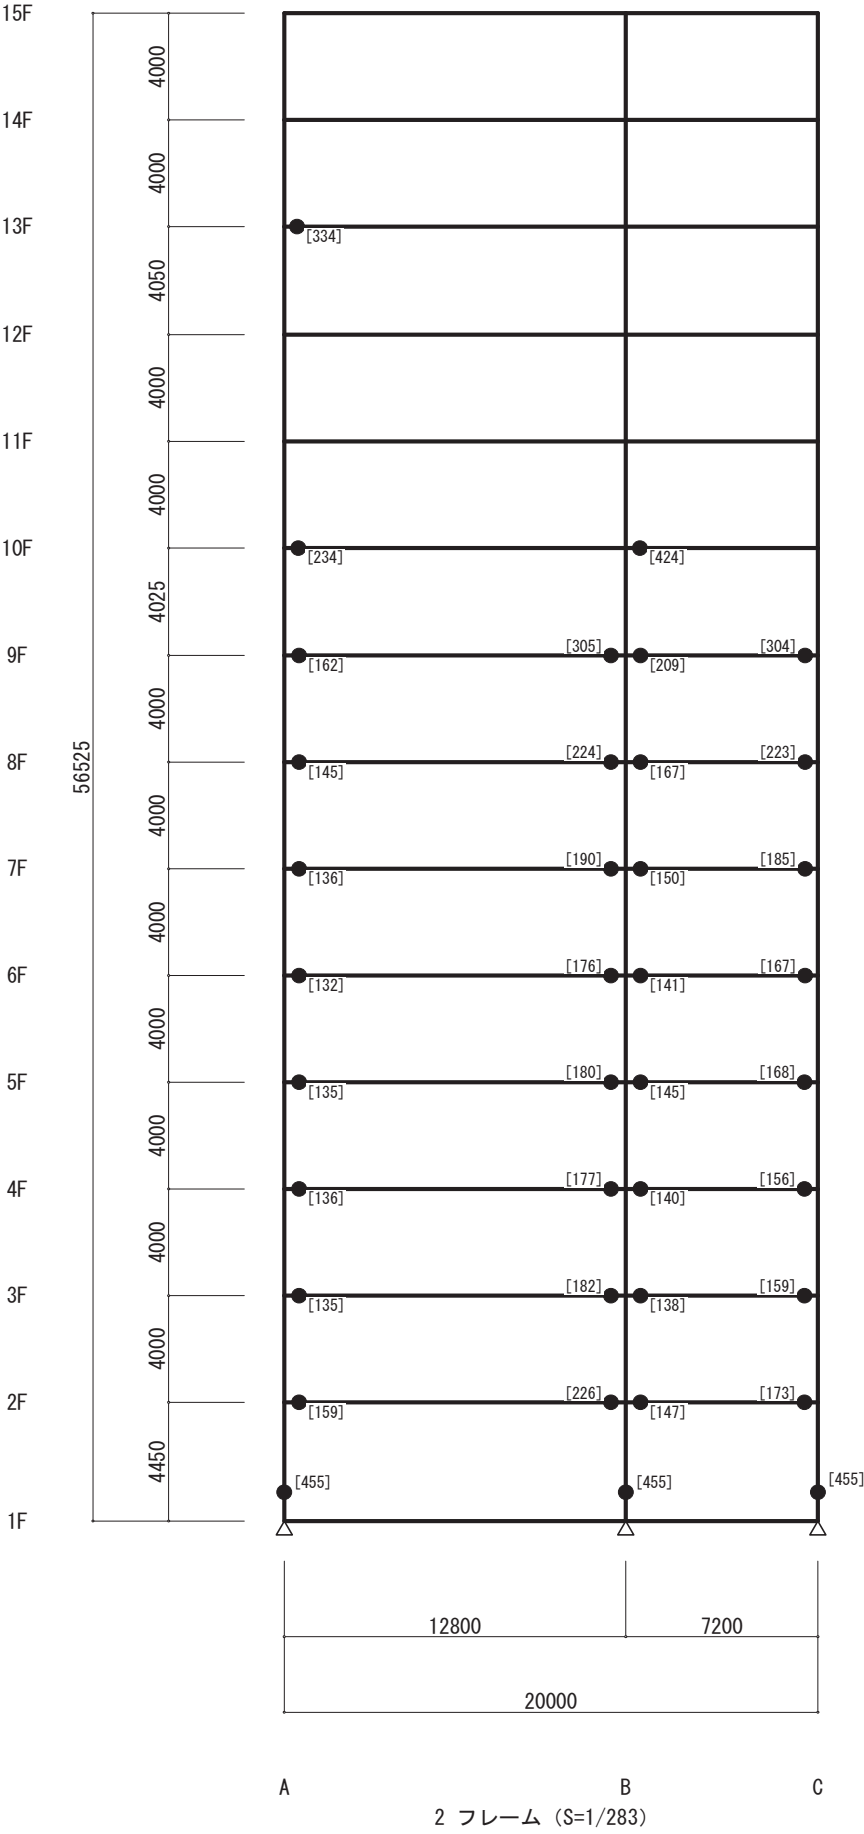


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

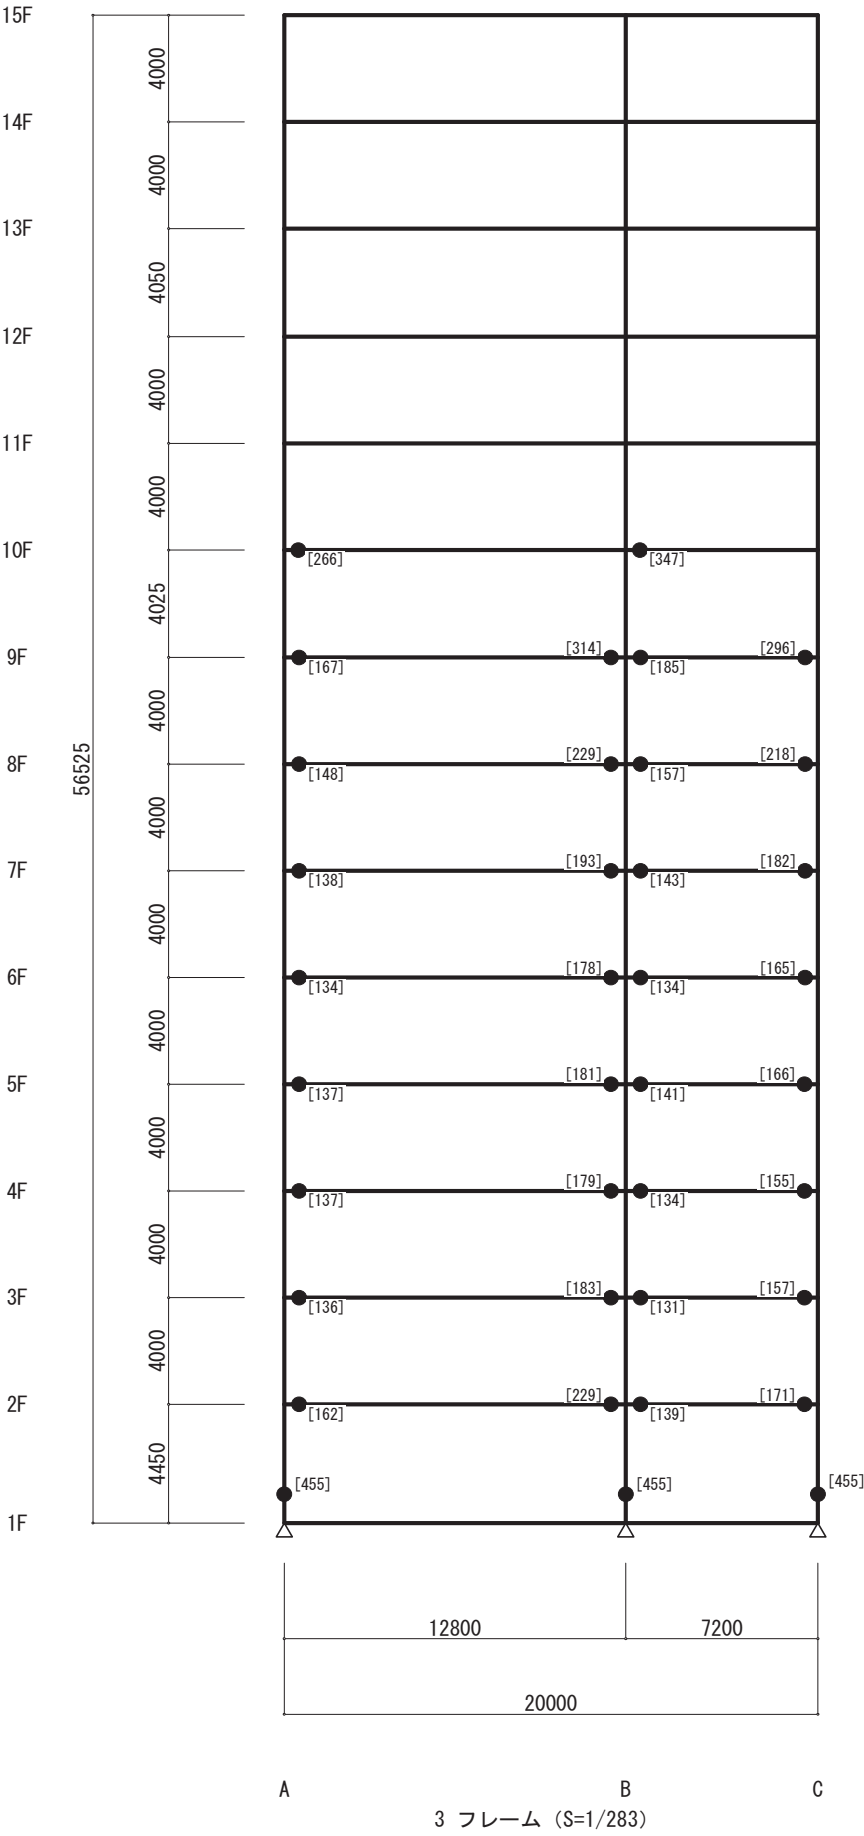


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

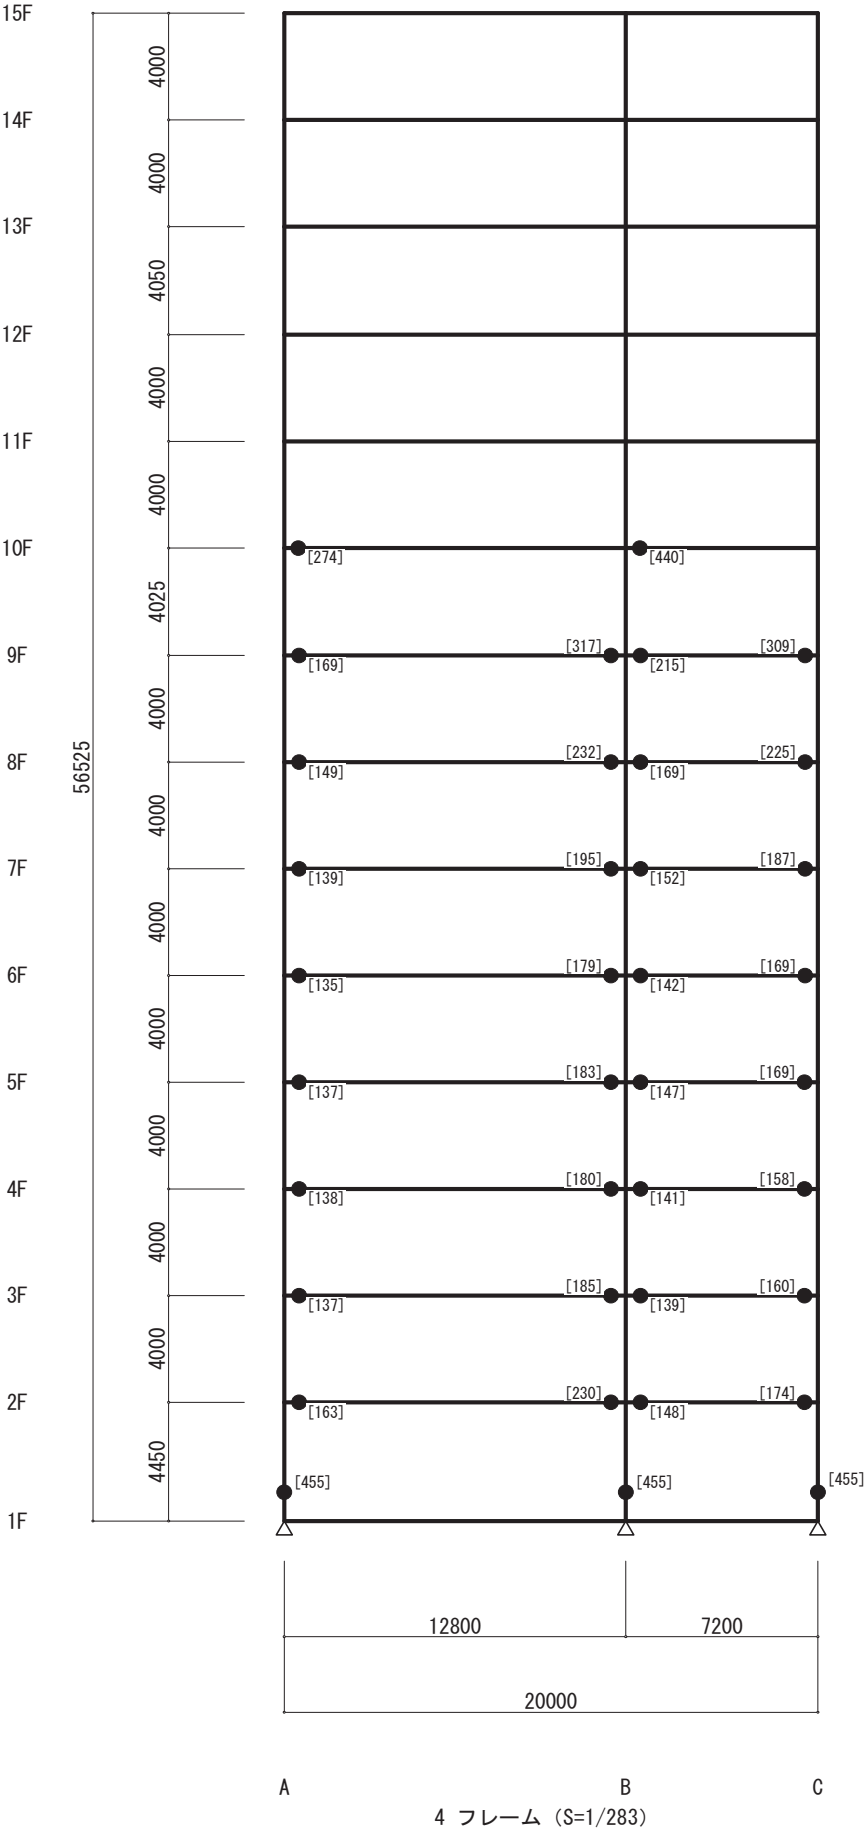

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

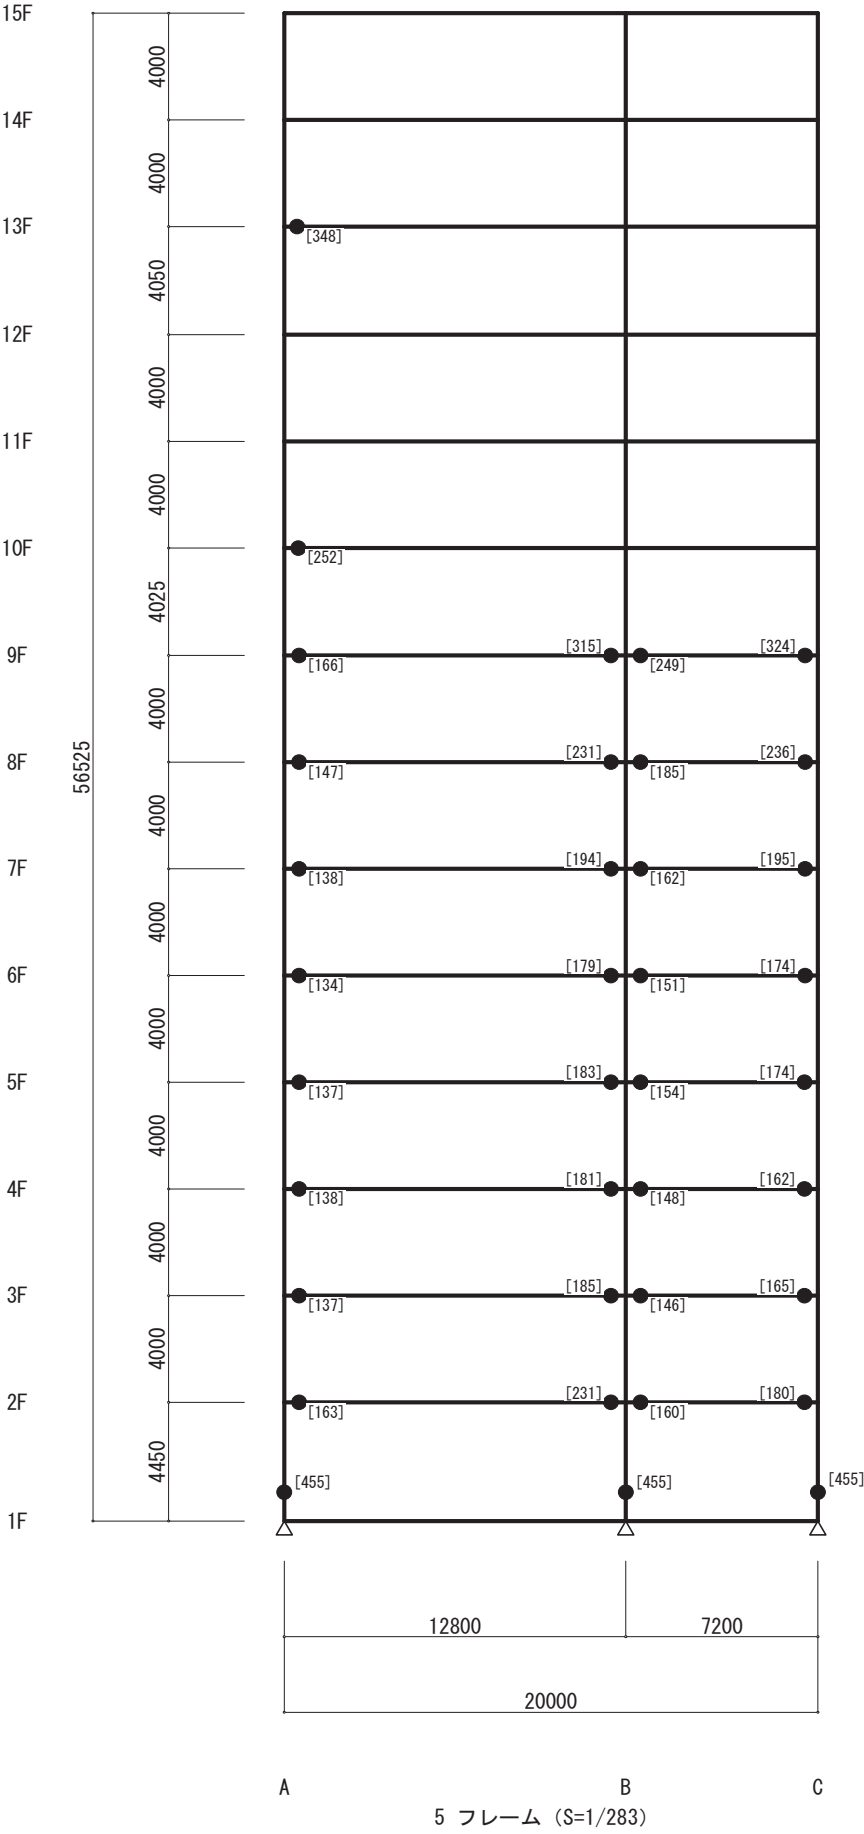


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

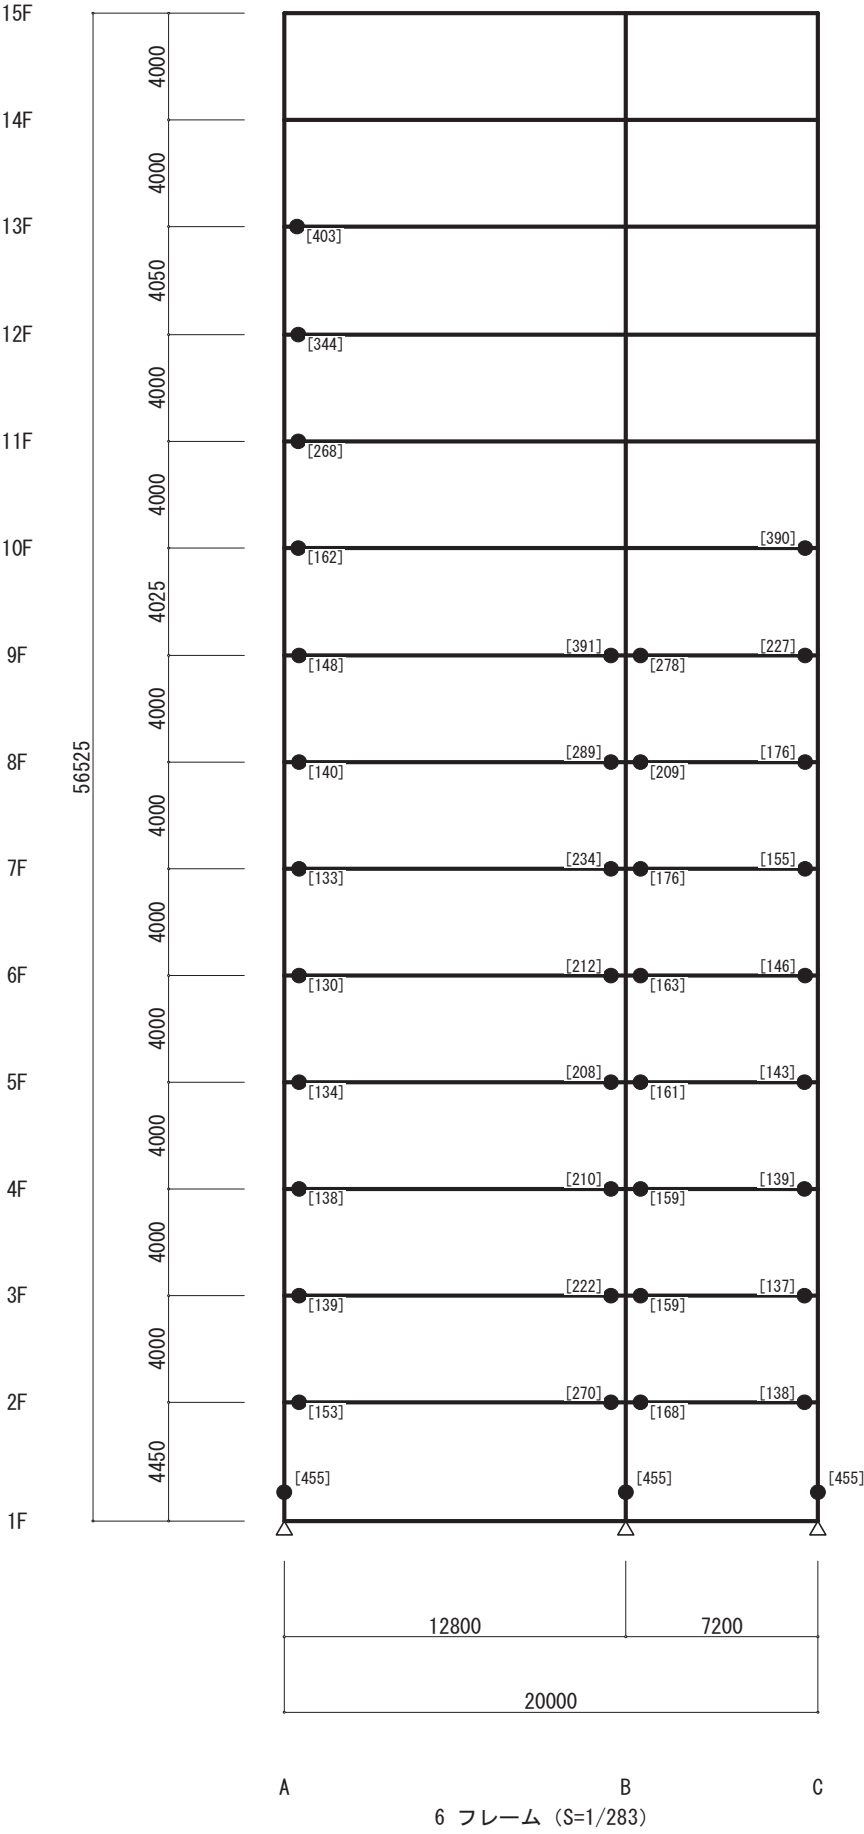


U-3. 5 終局時機構図（Ds算定時）

U-3. 5. 1 終局時機構図（Ds算定時）

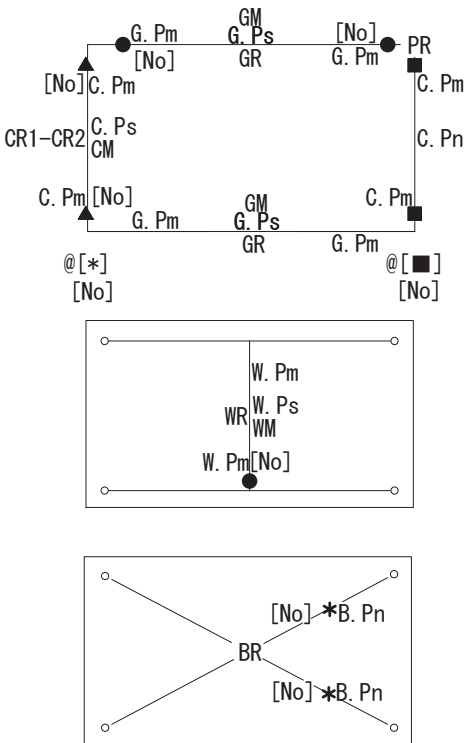


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

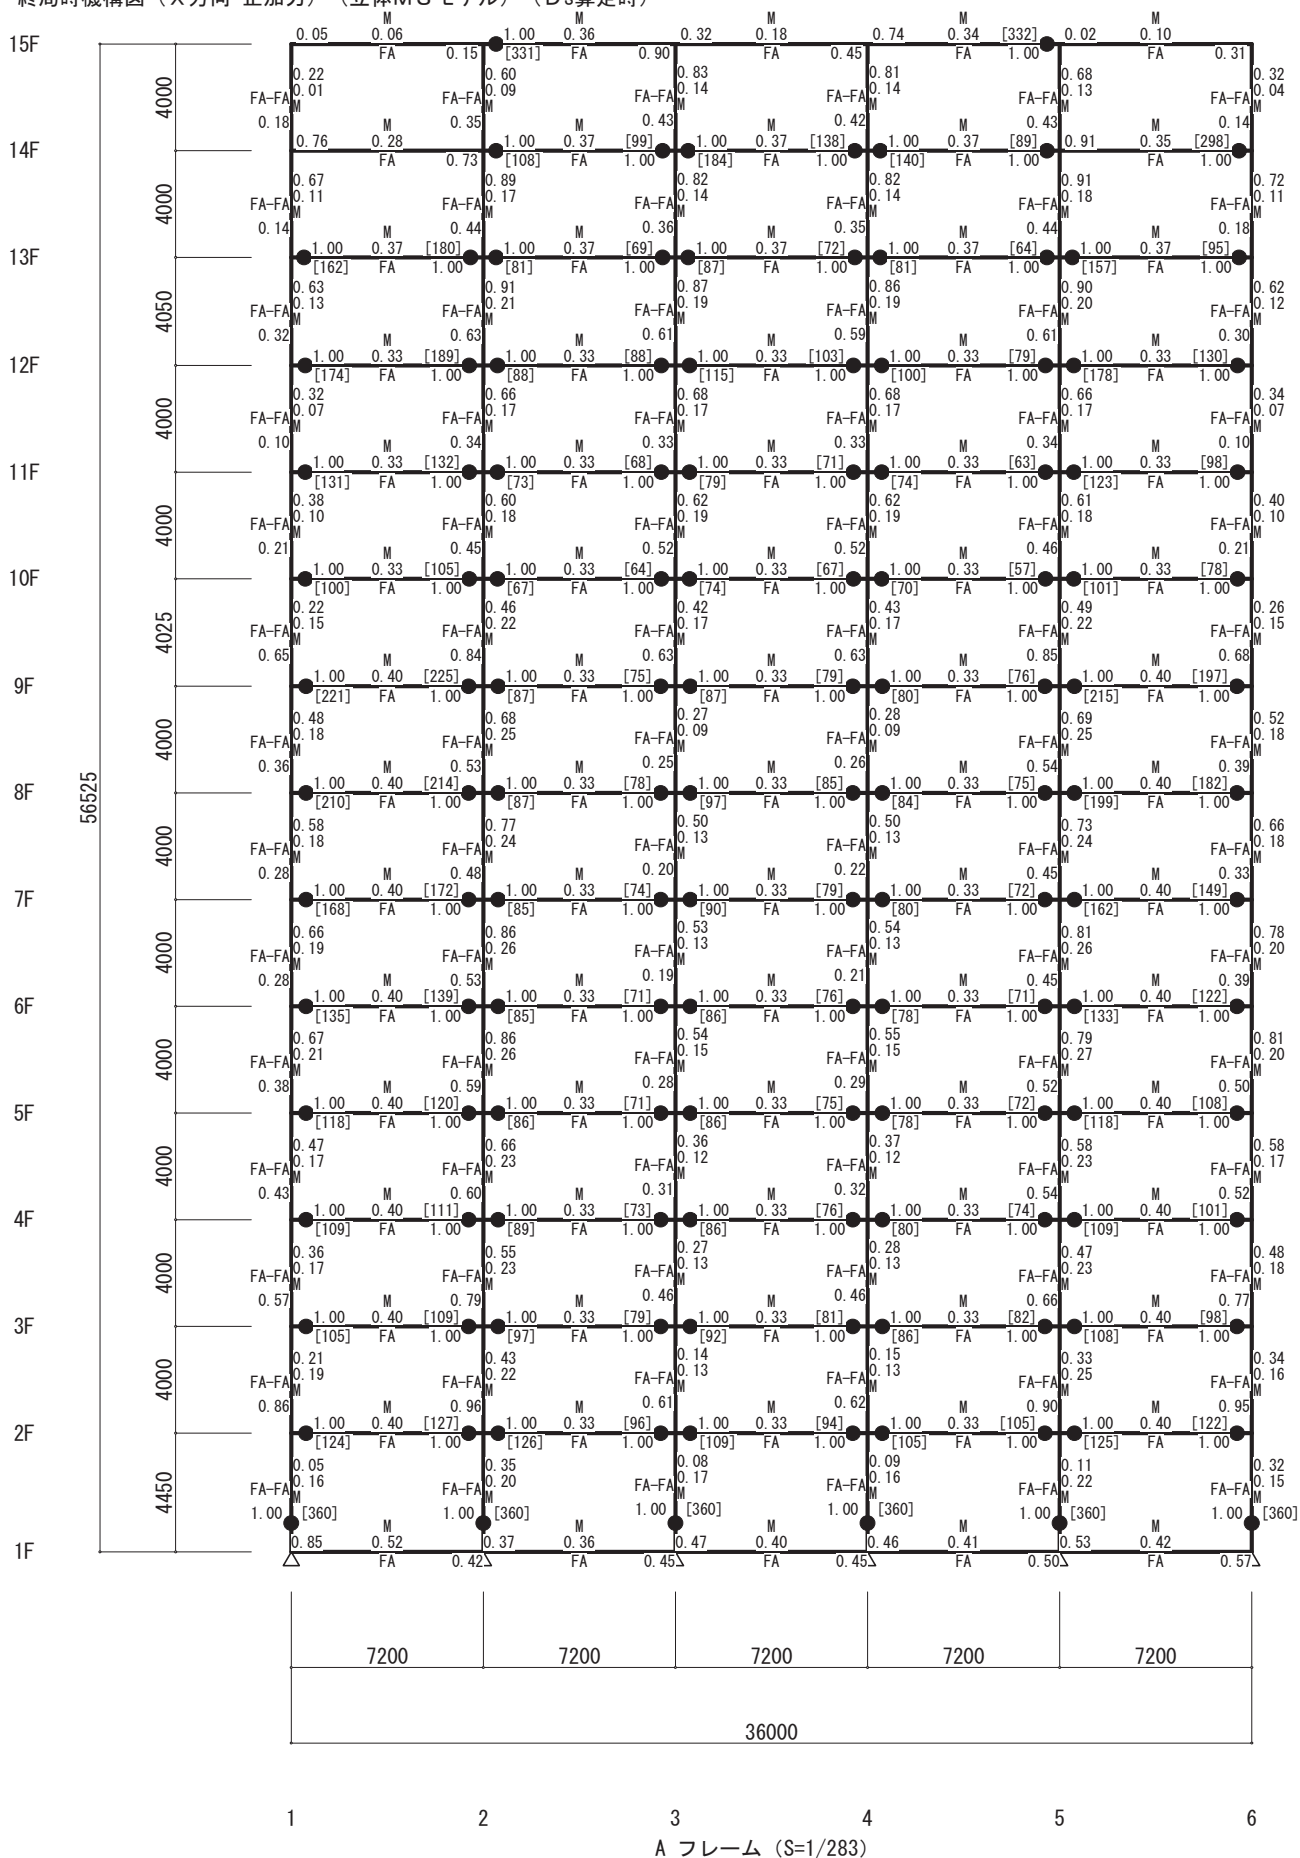


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

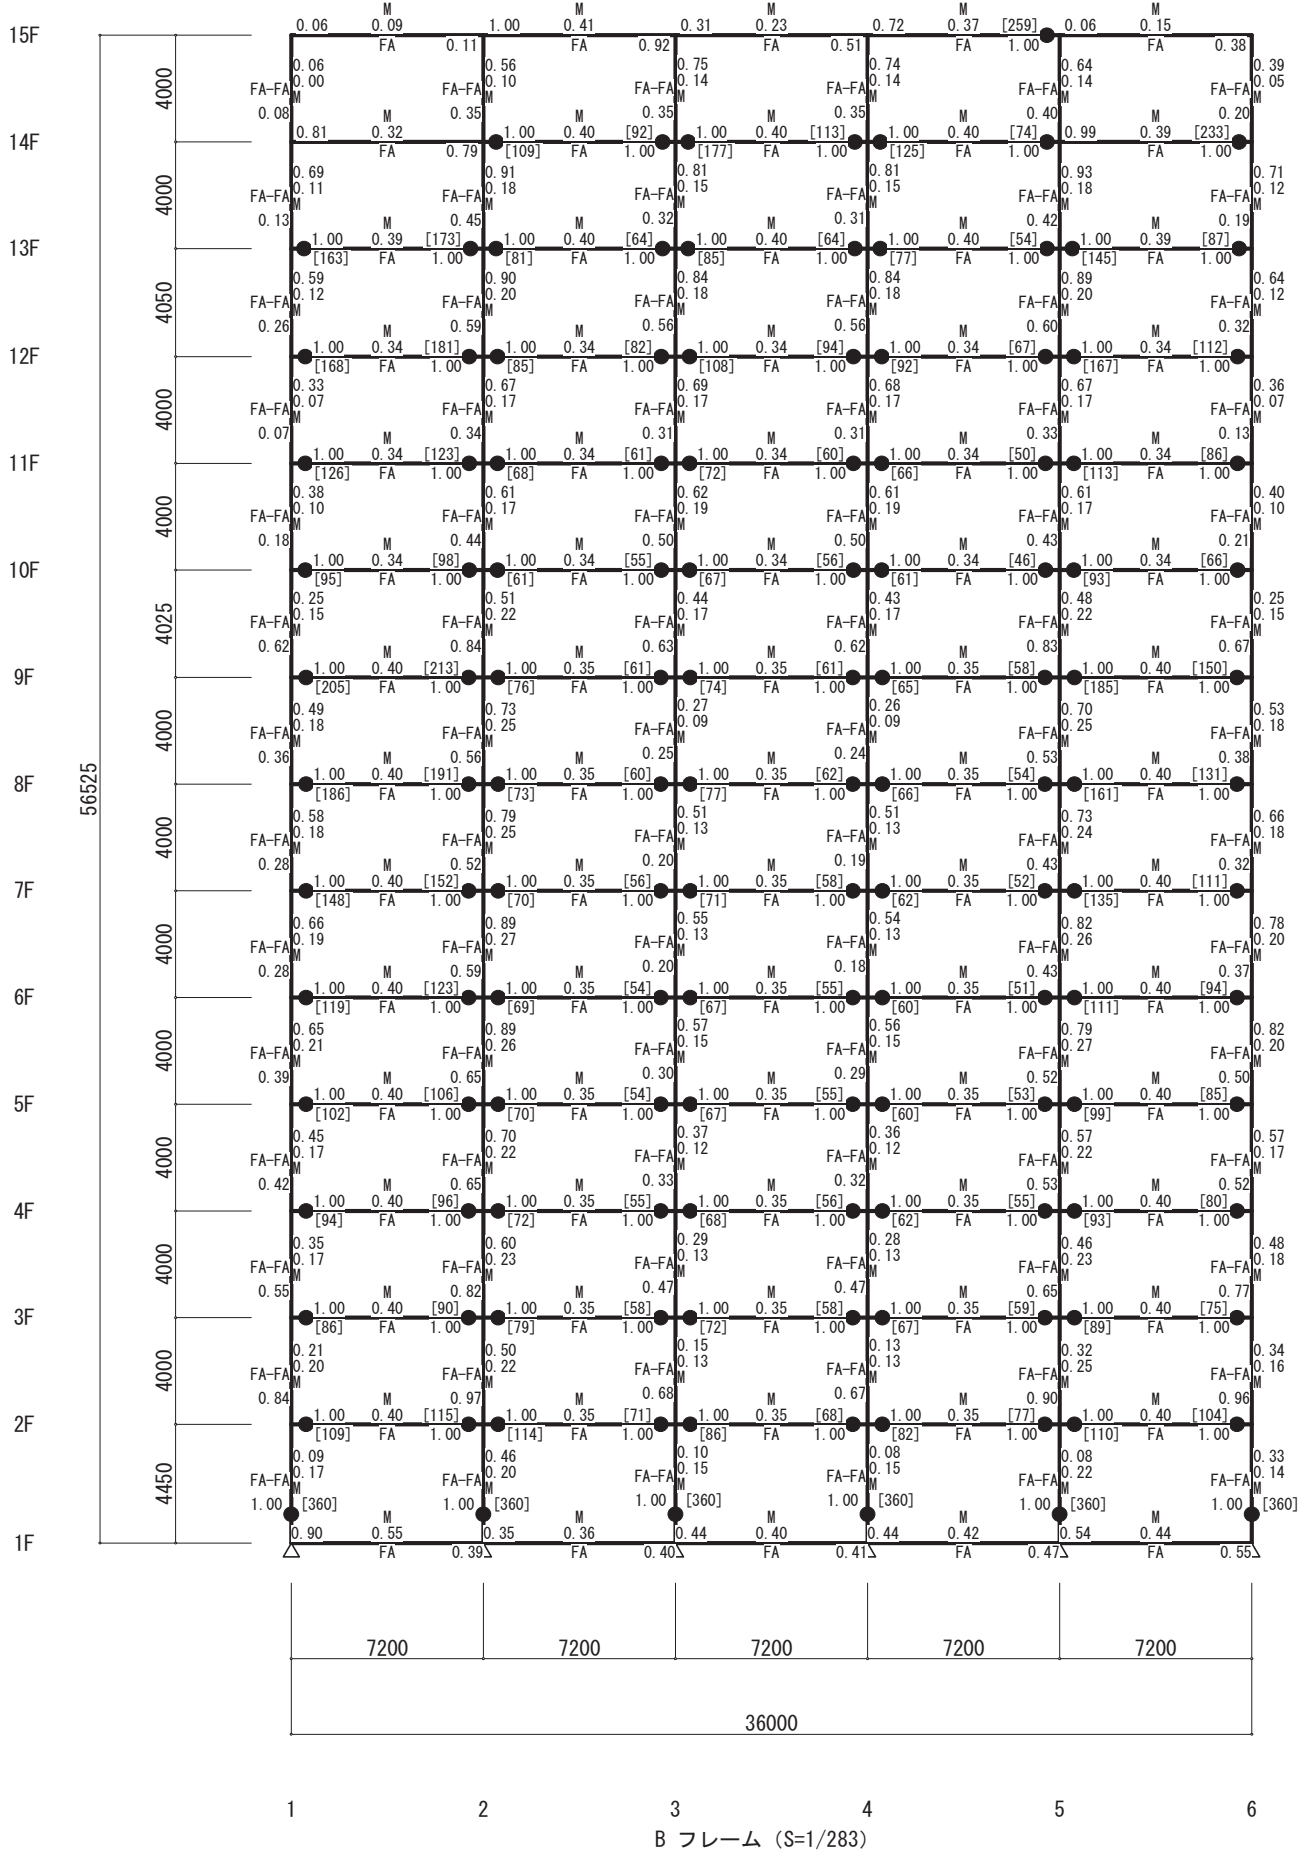


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

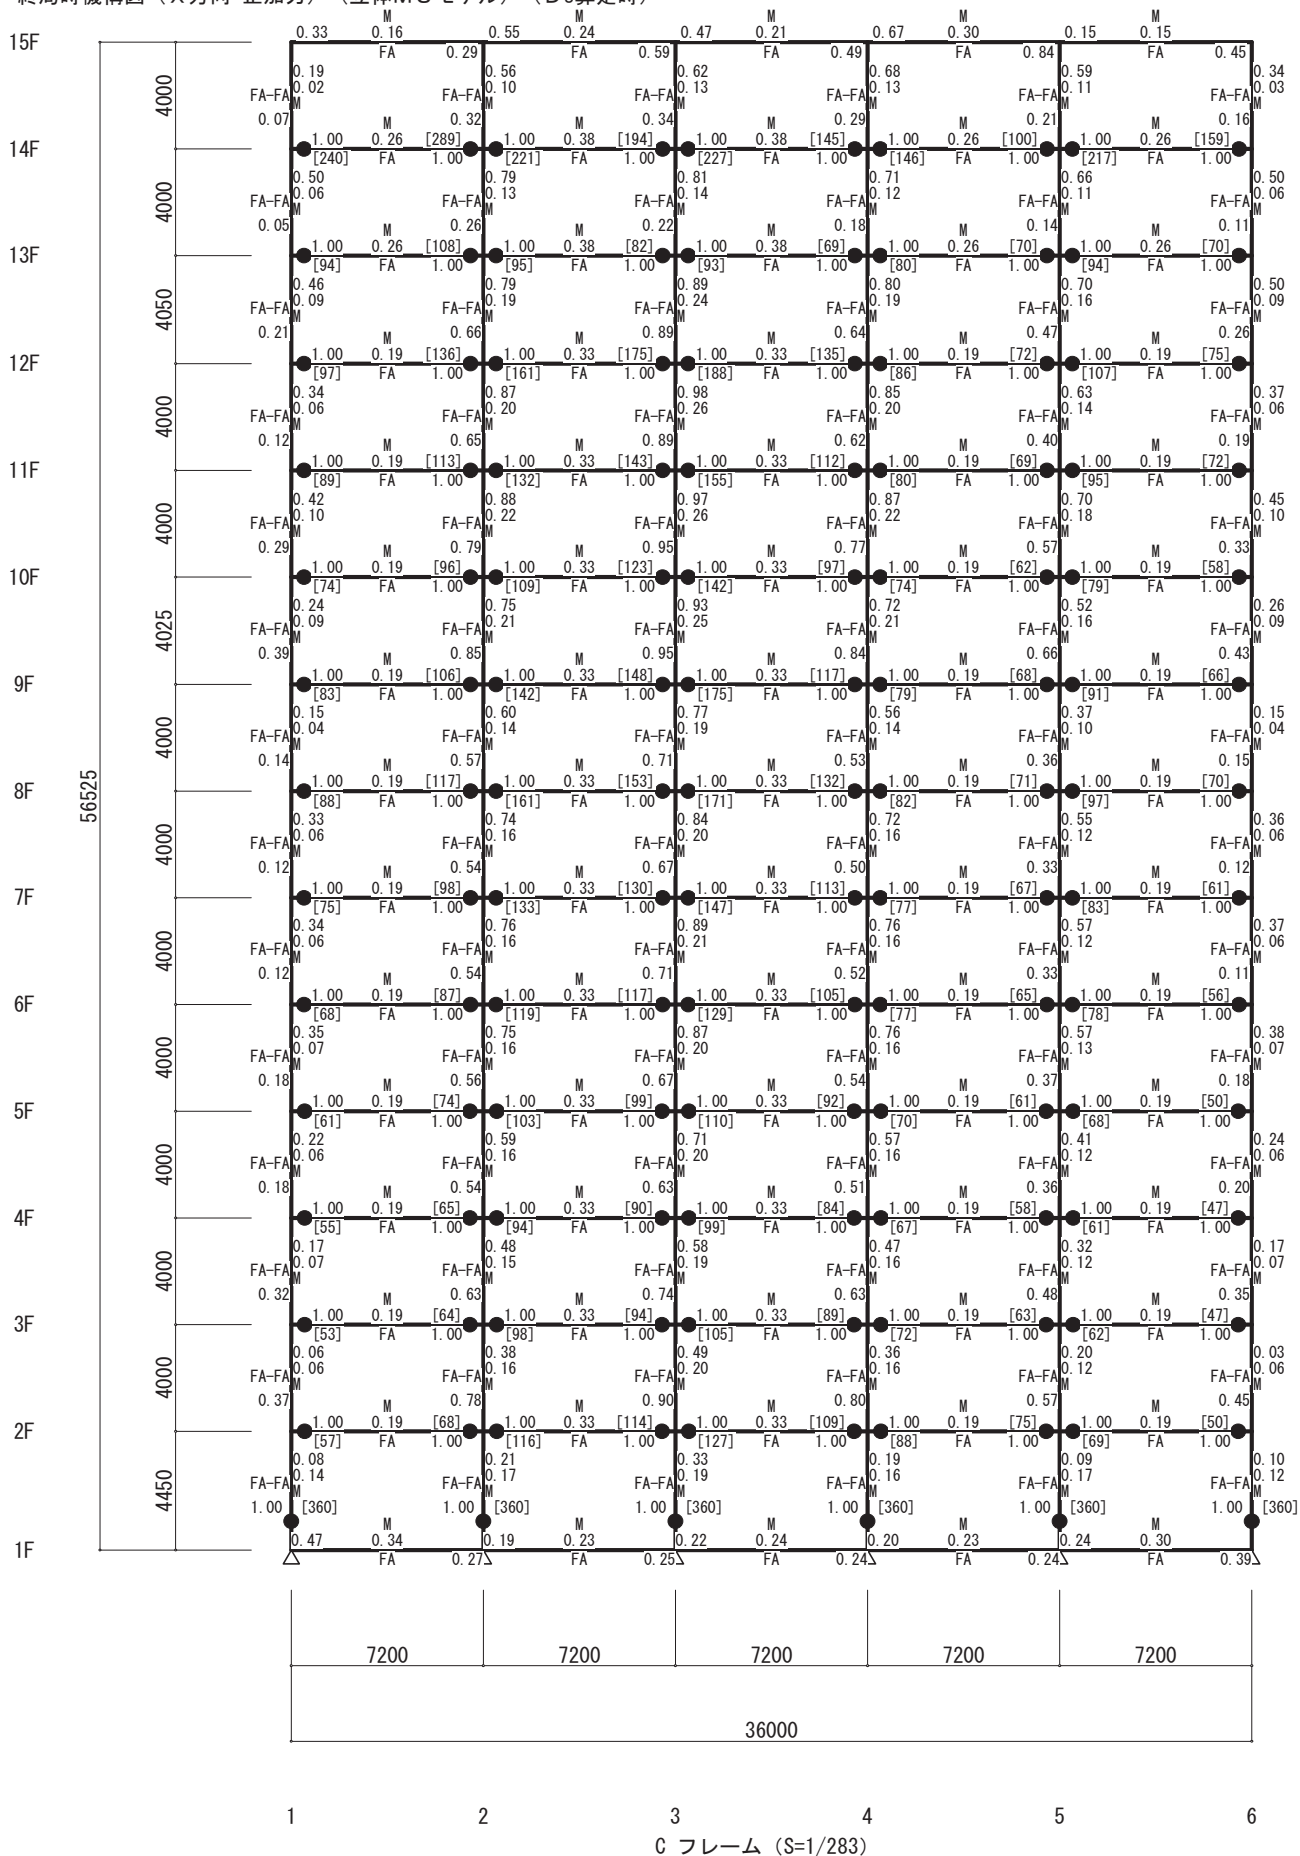


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

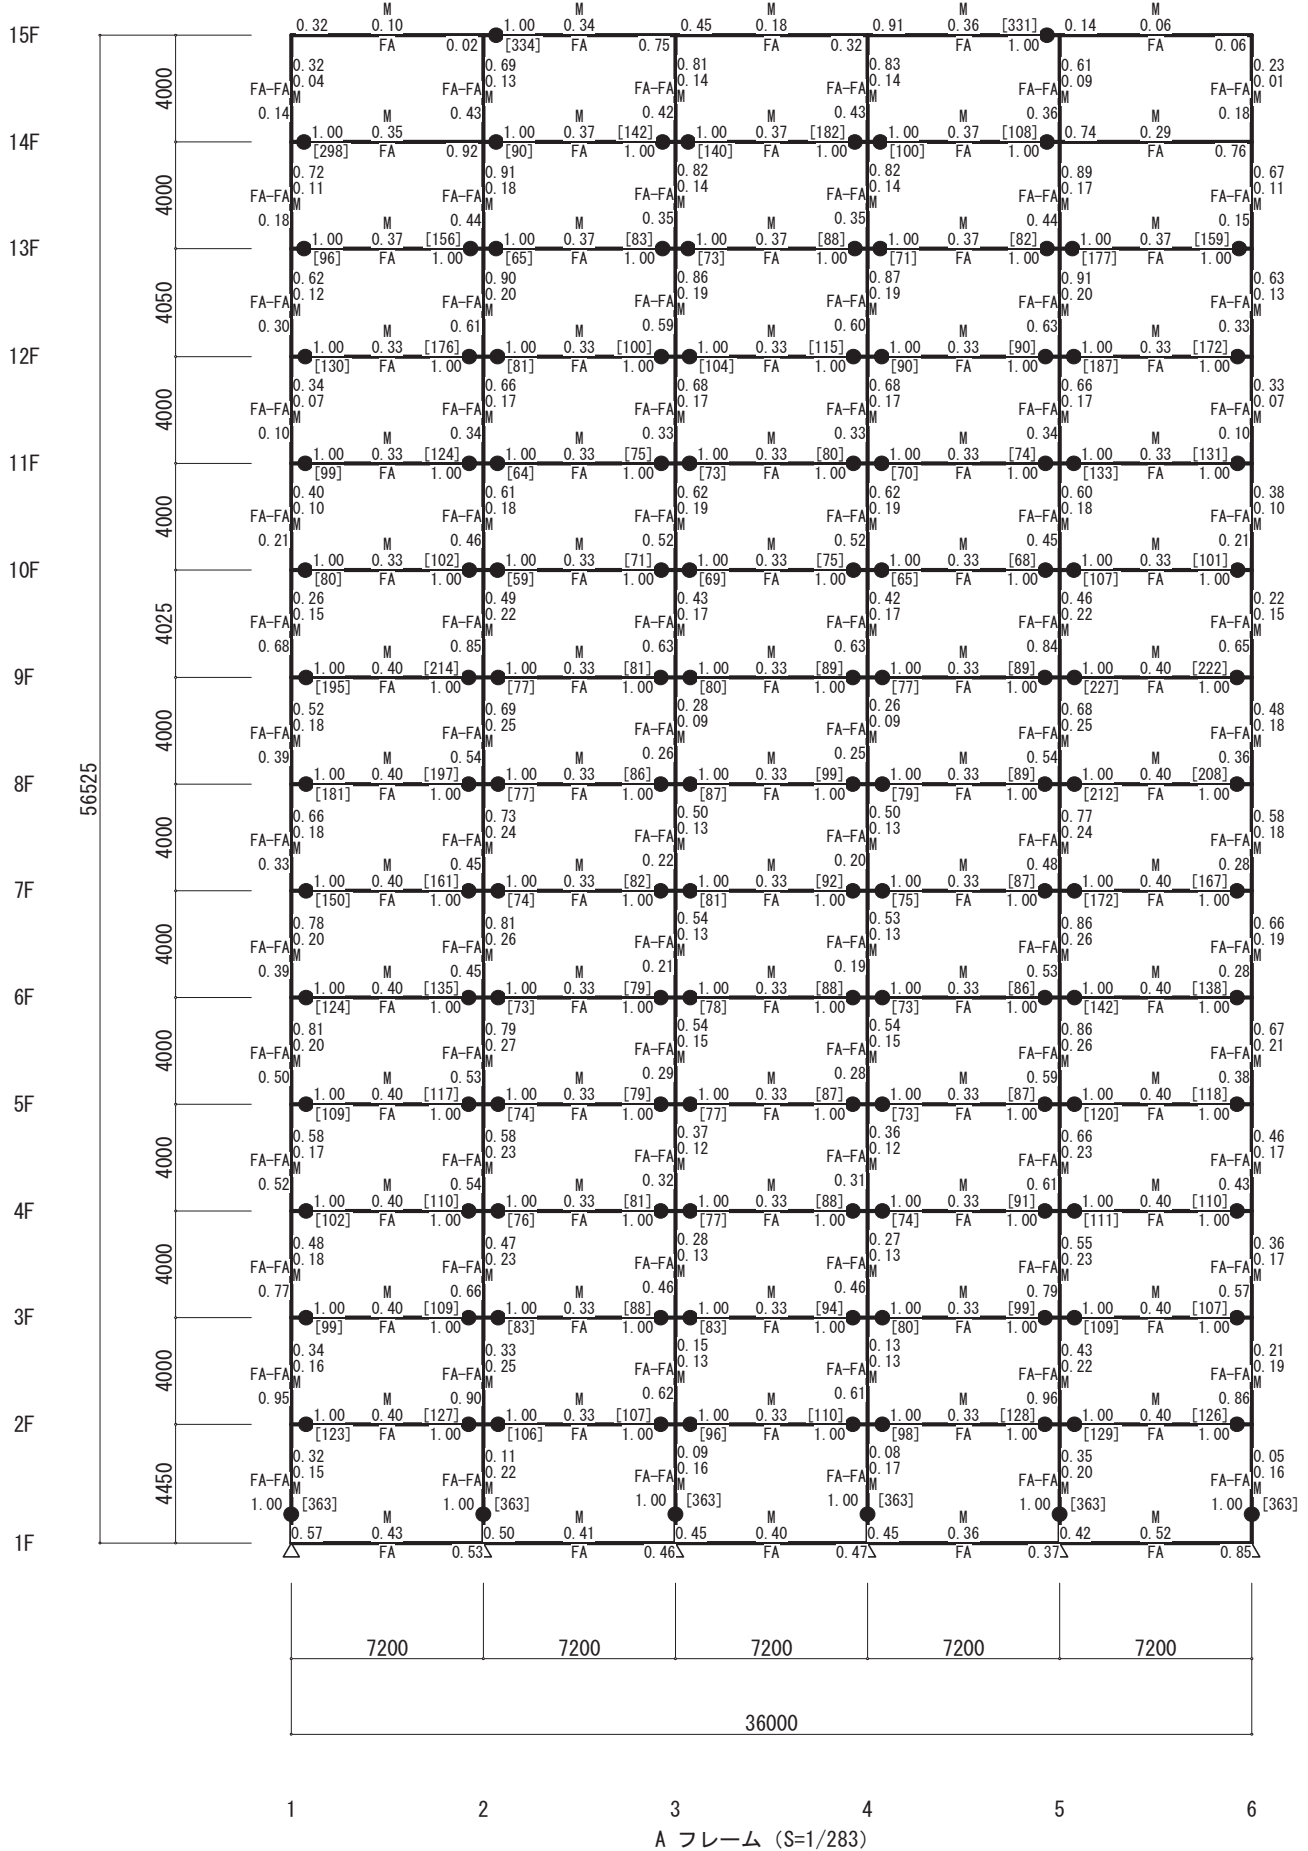


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

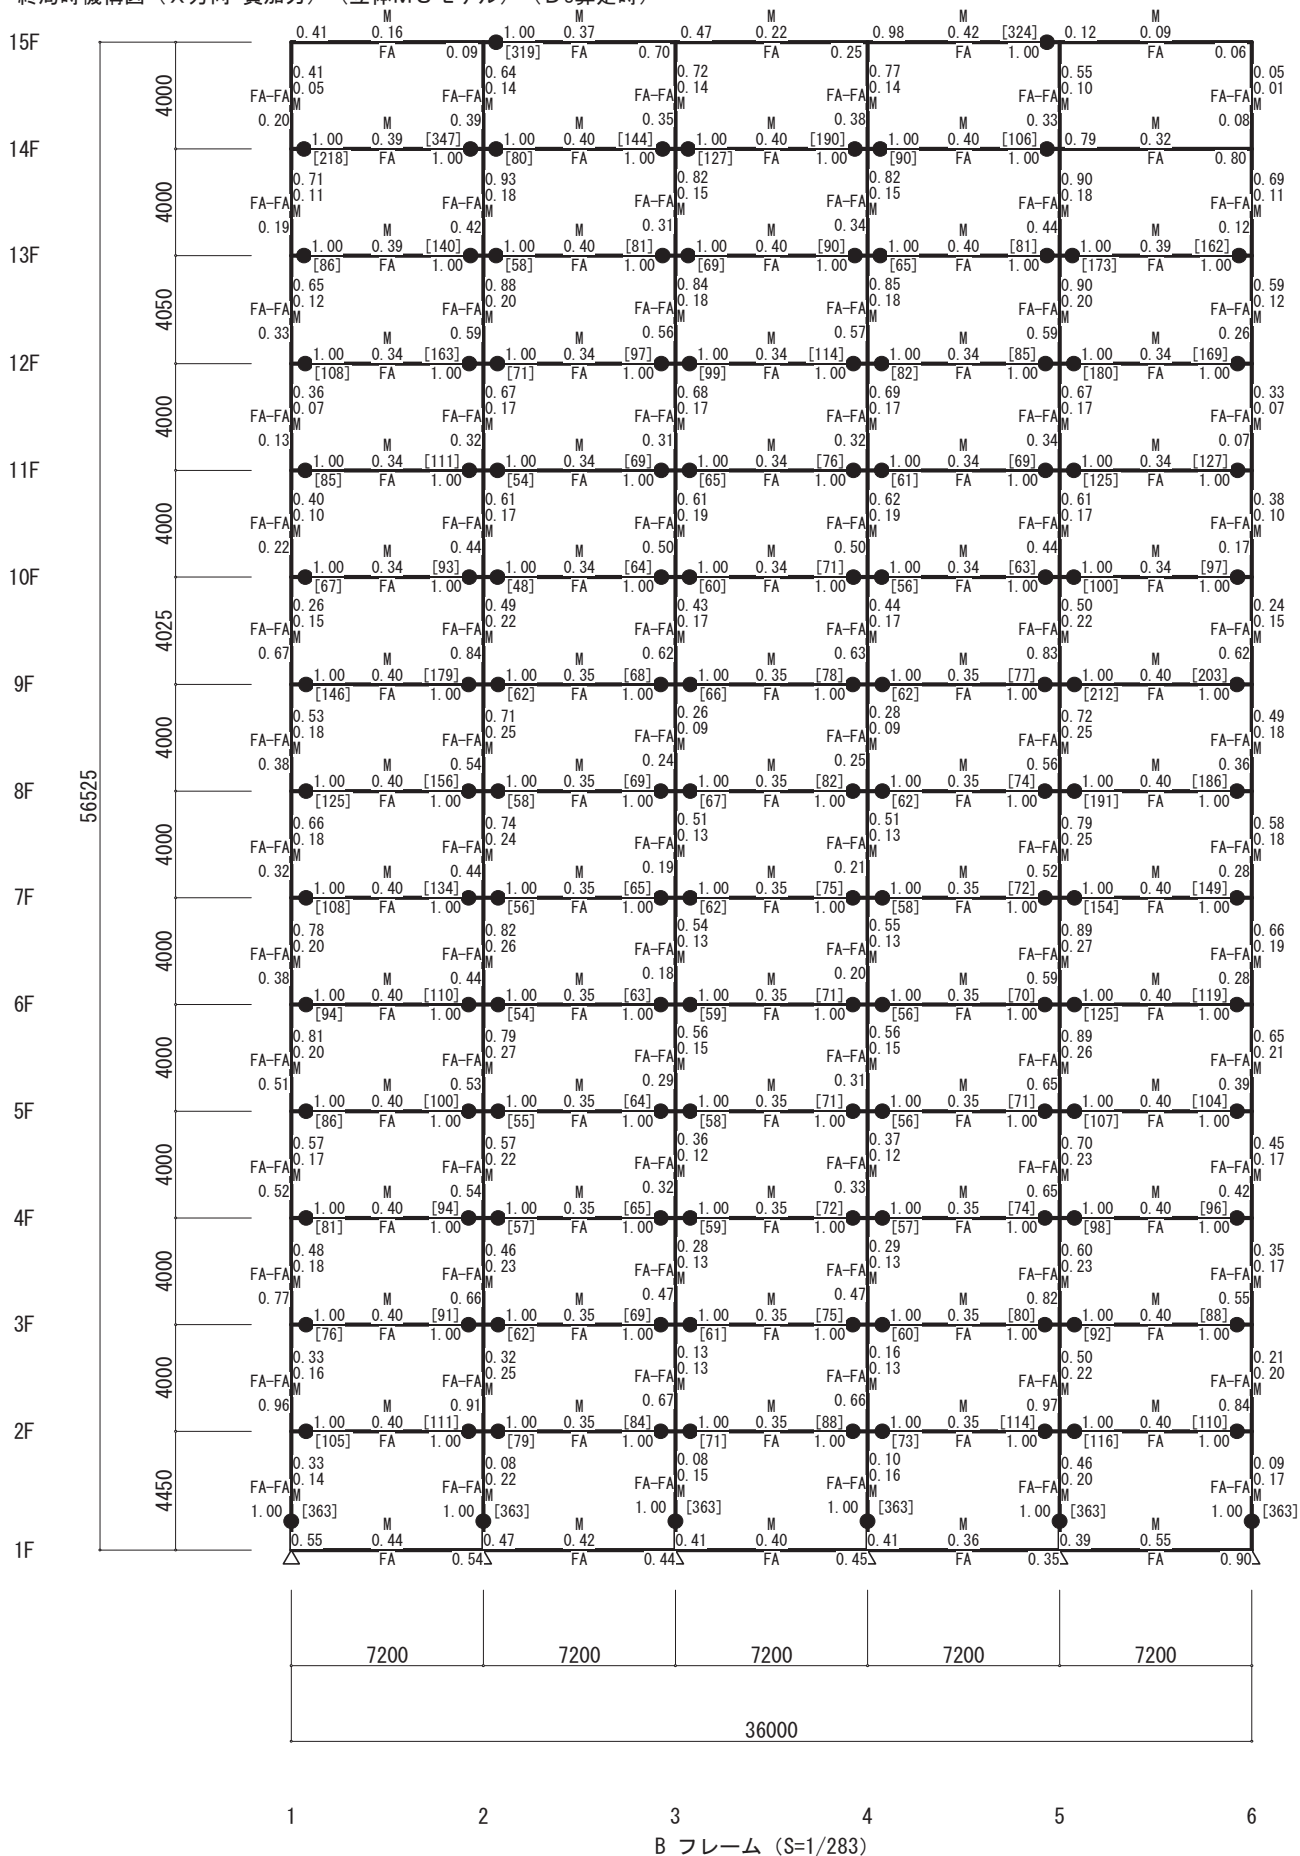


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

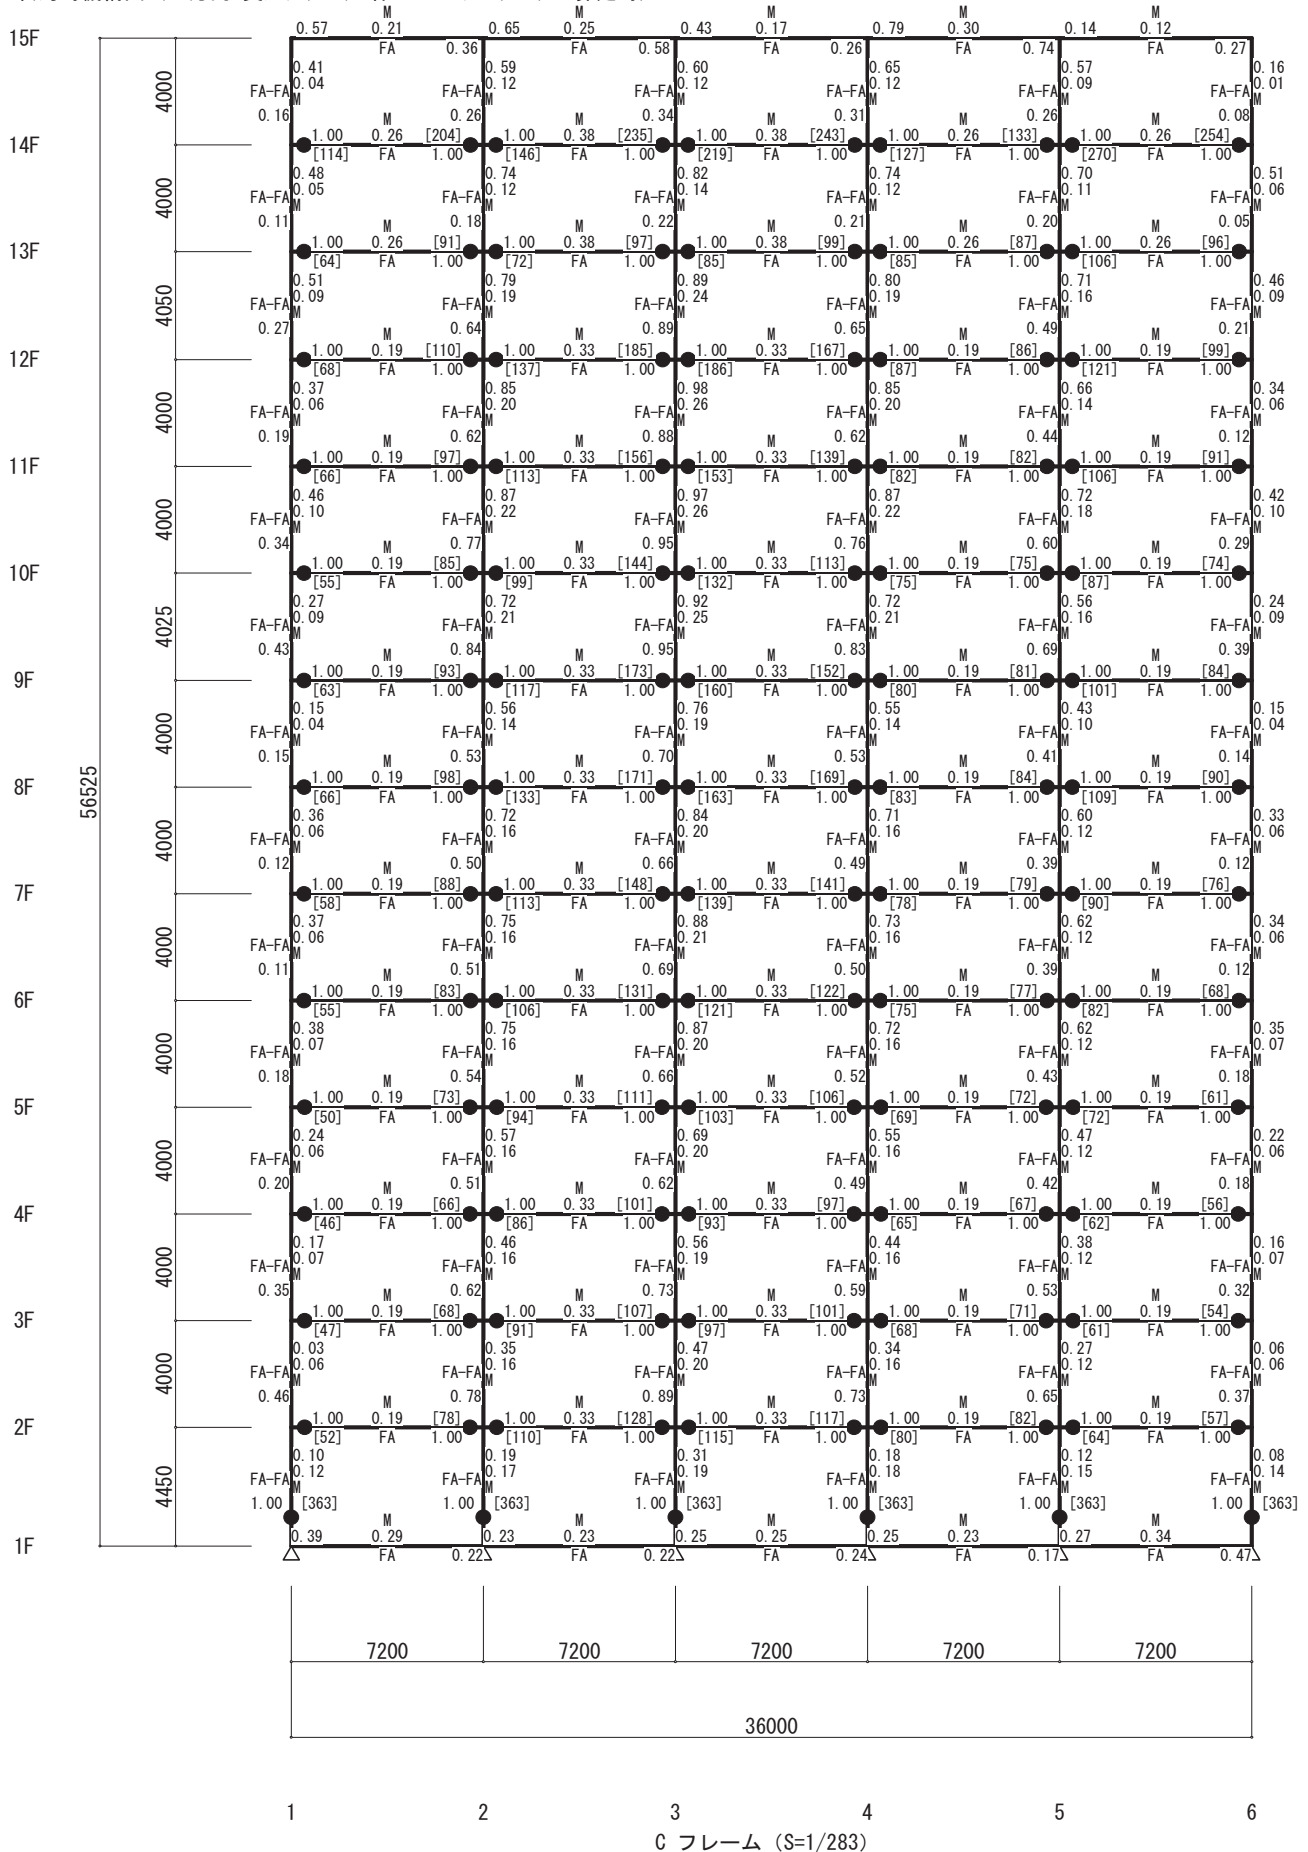


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

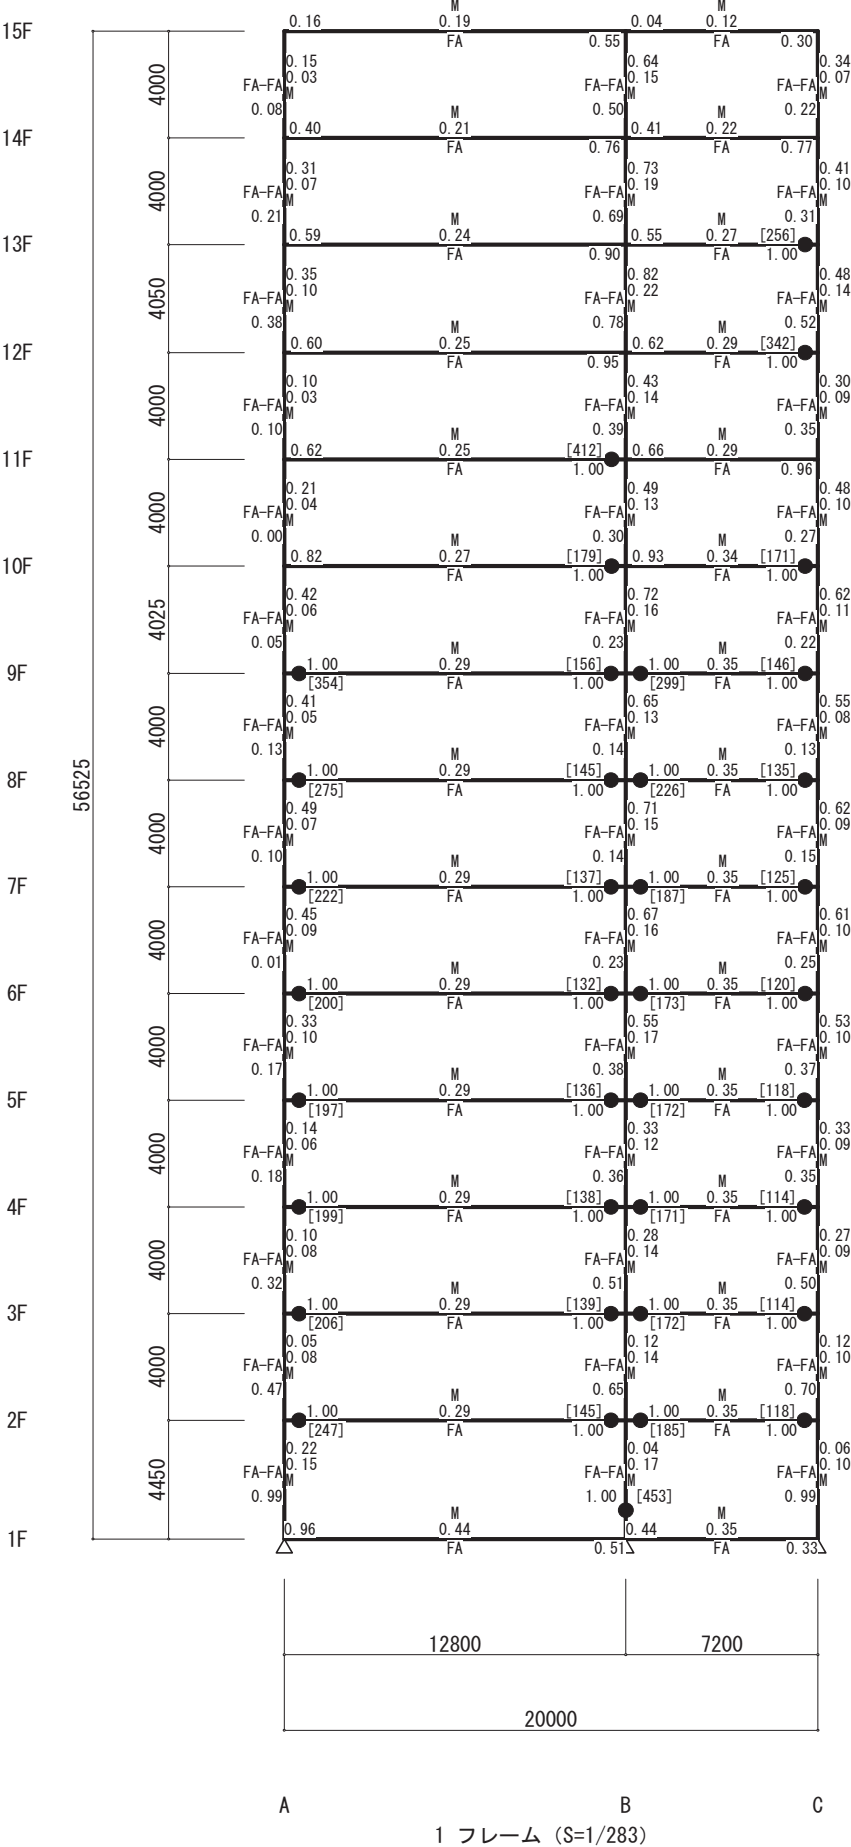


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

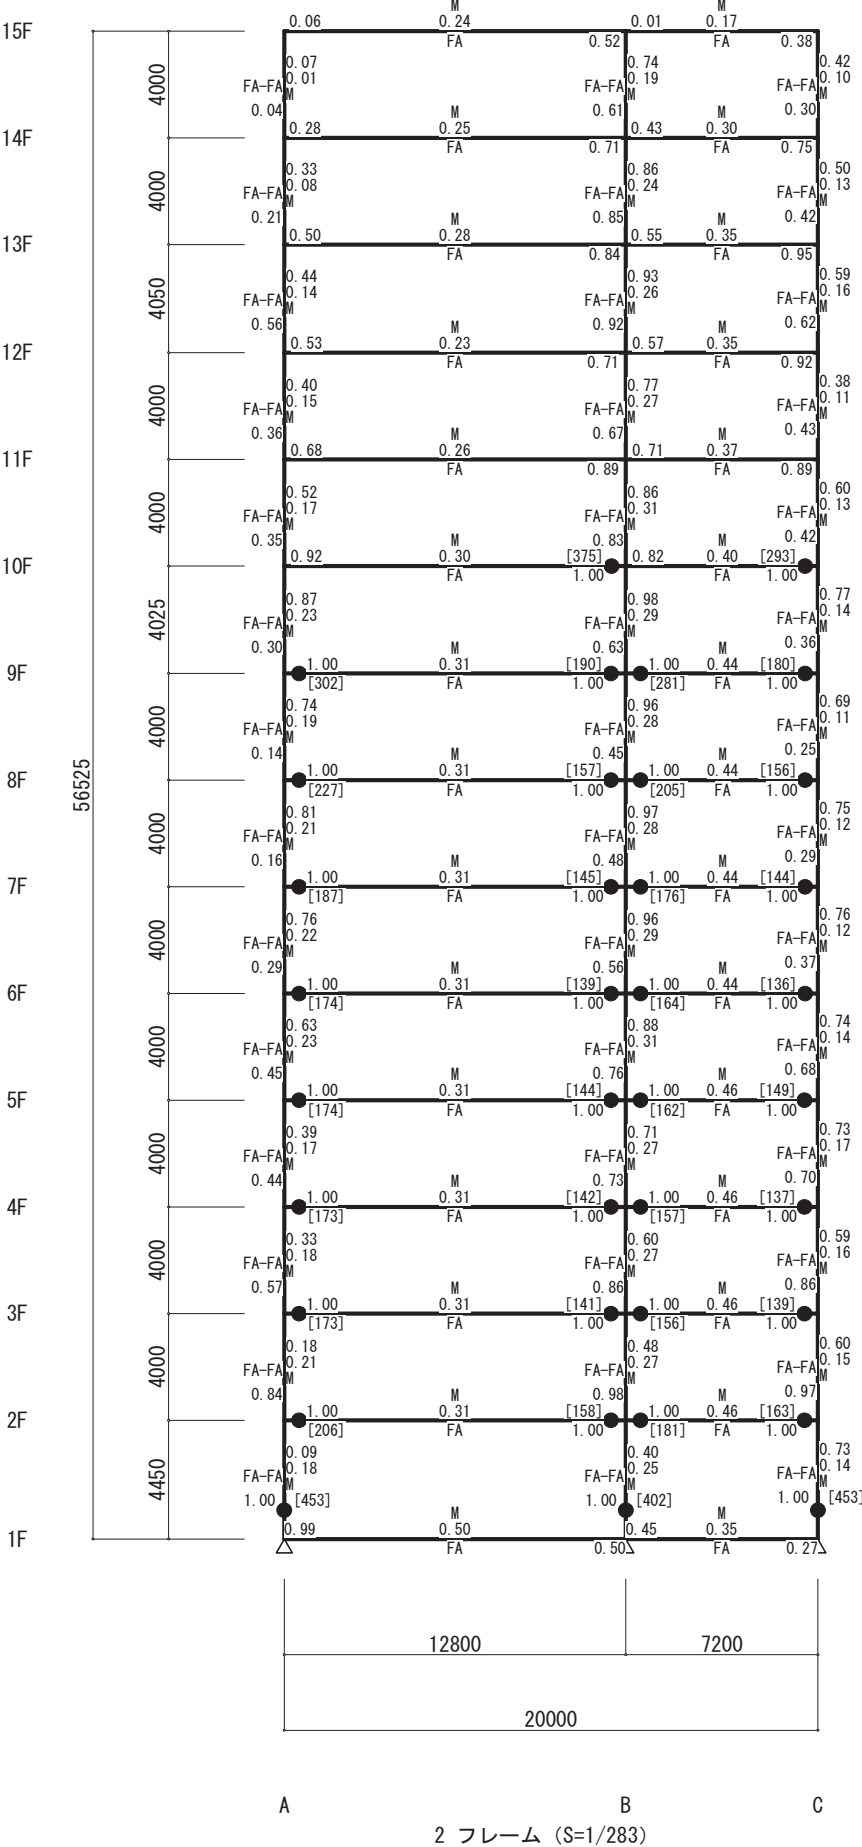


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

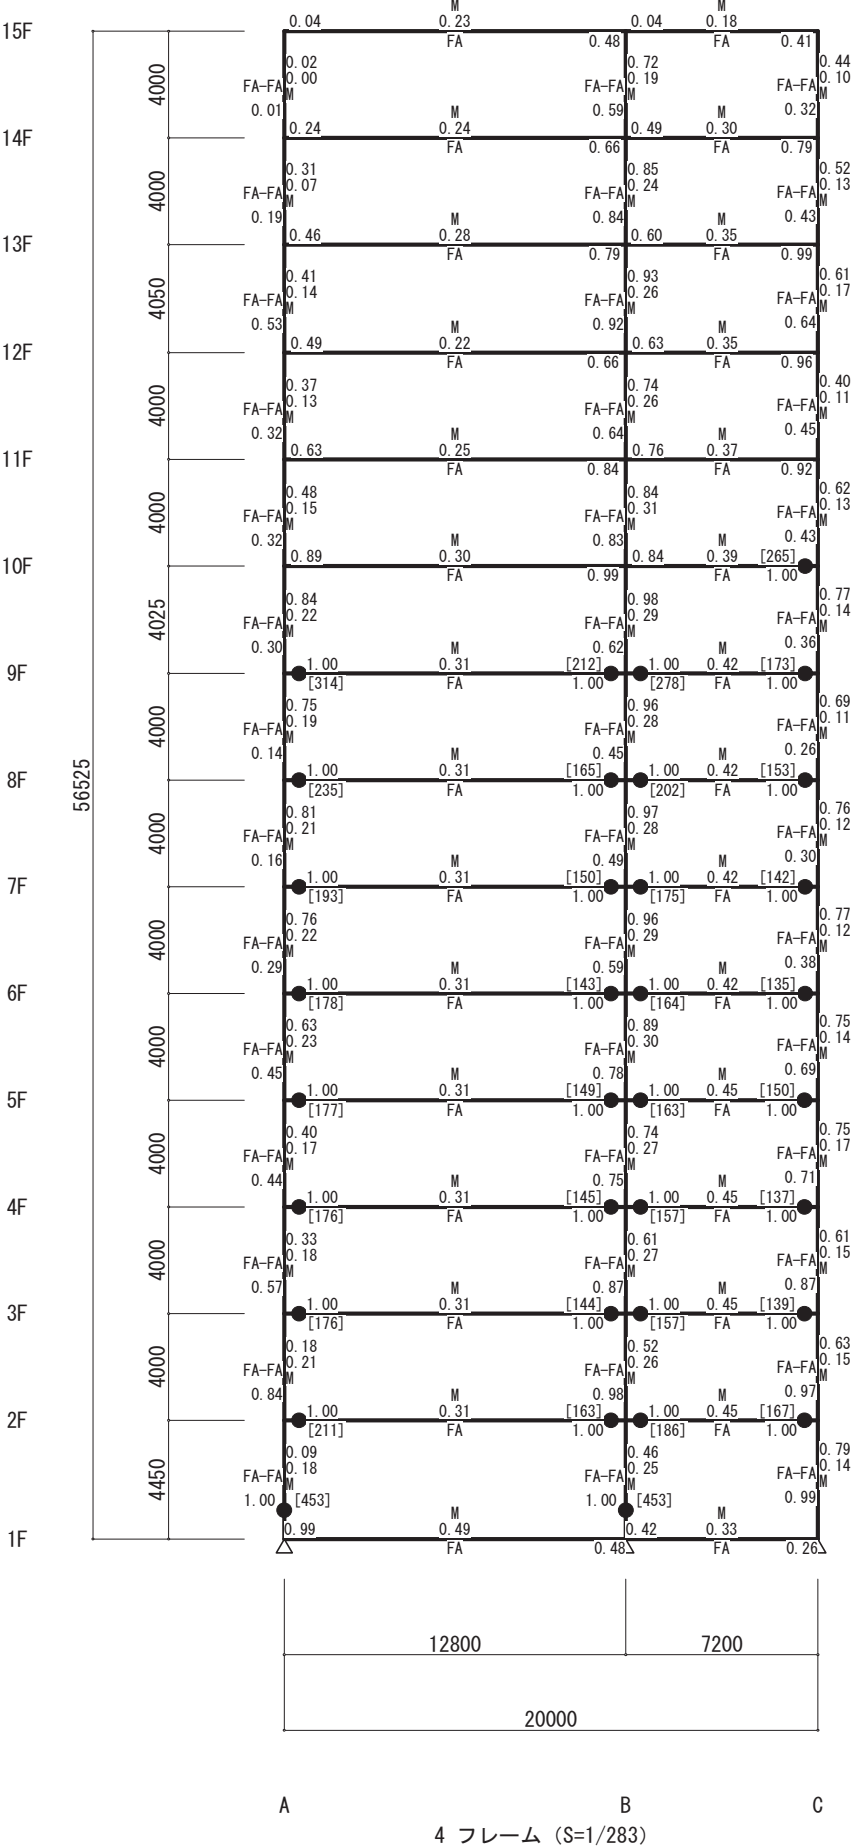


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

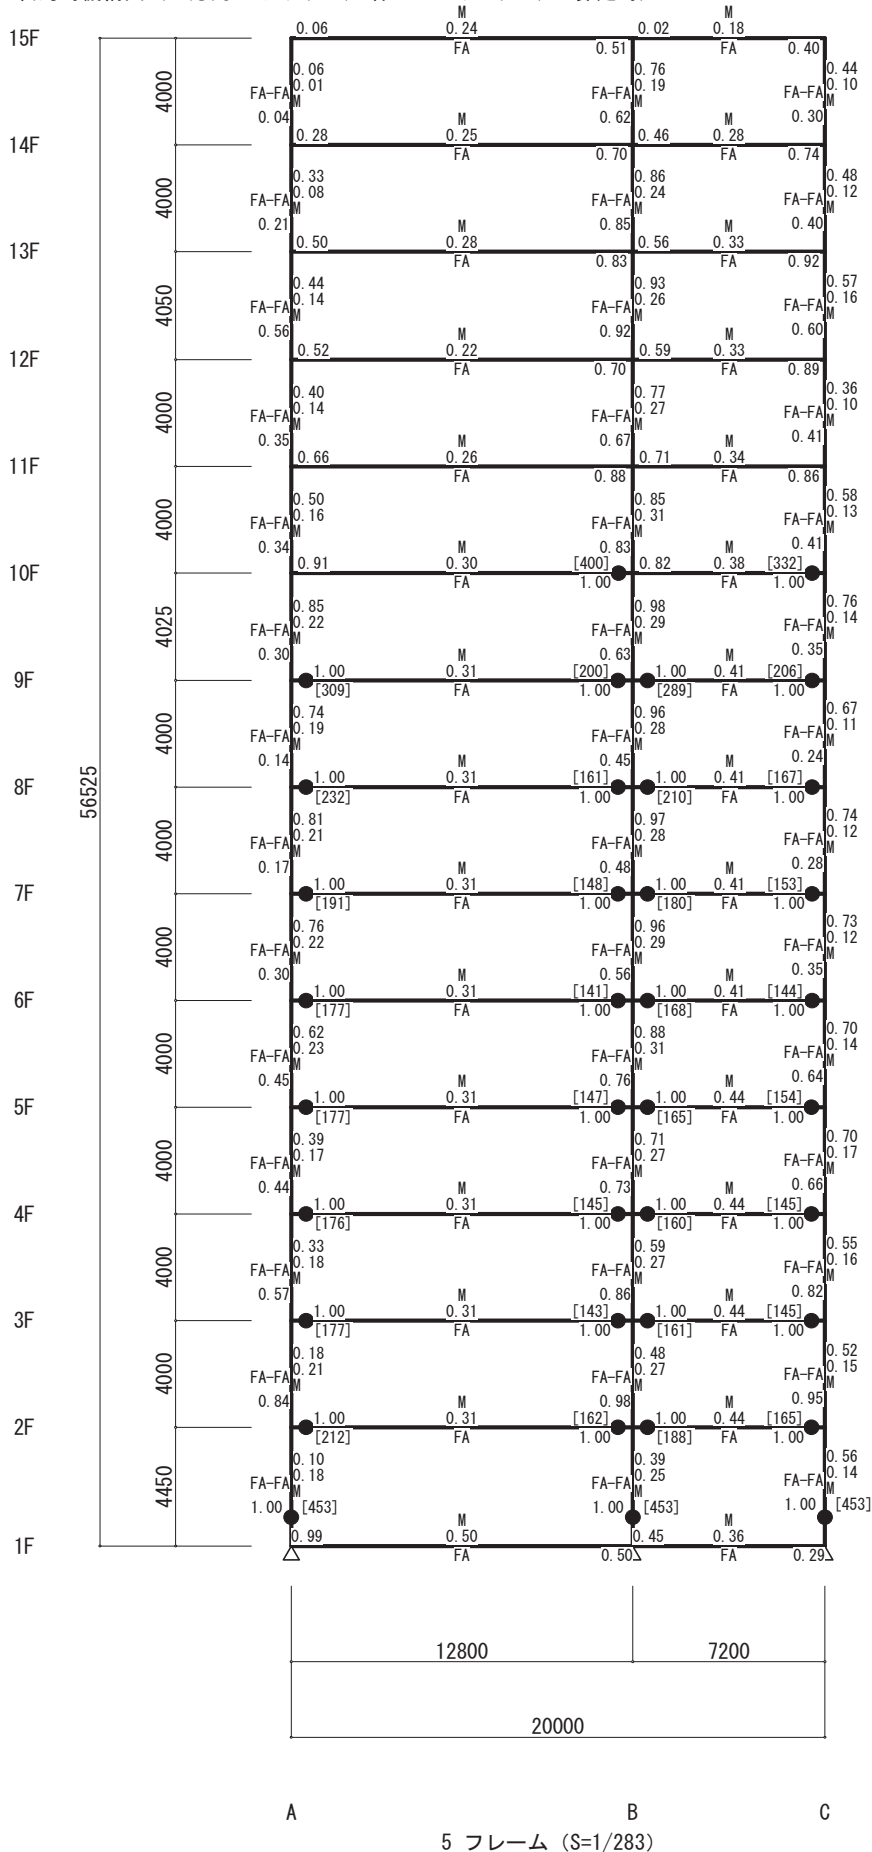


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

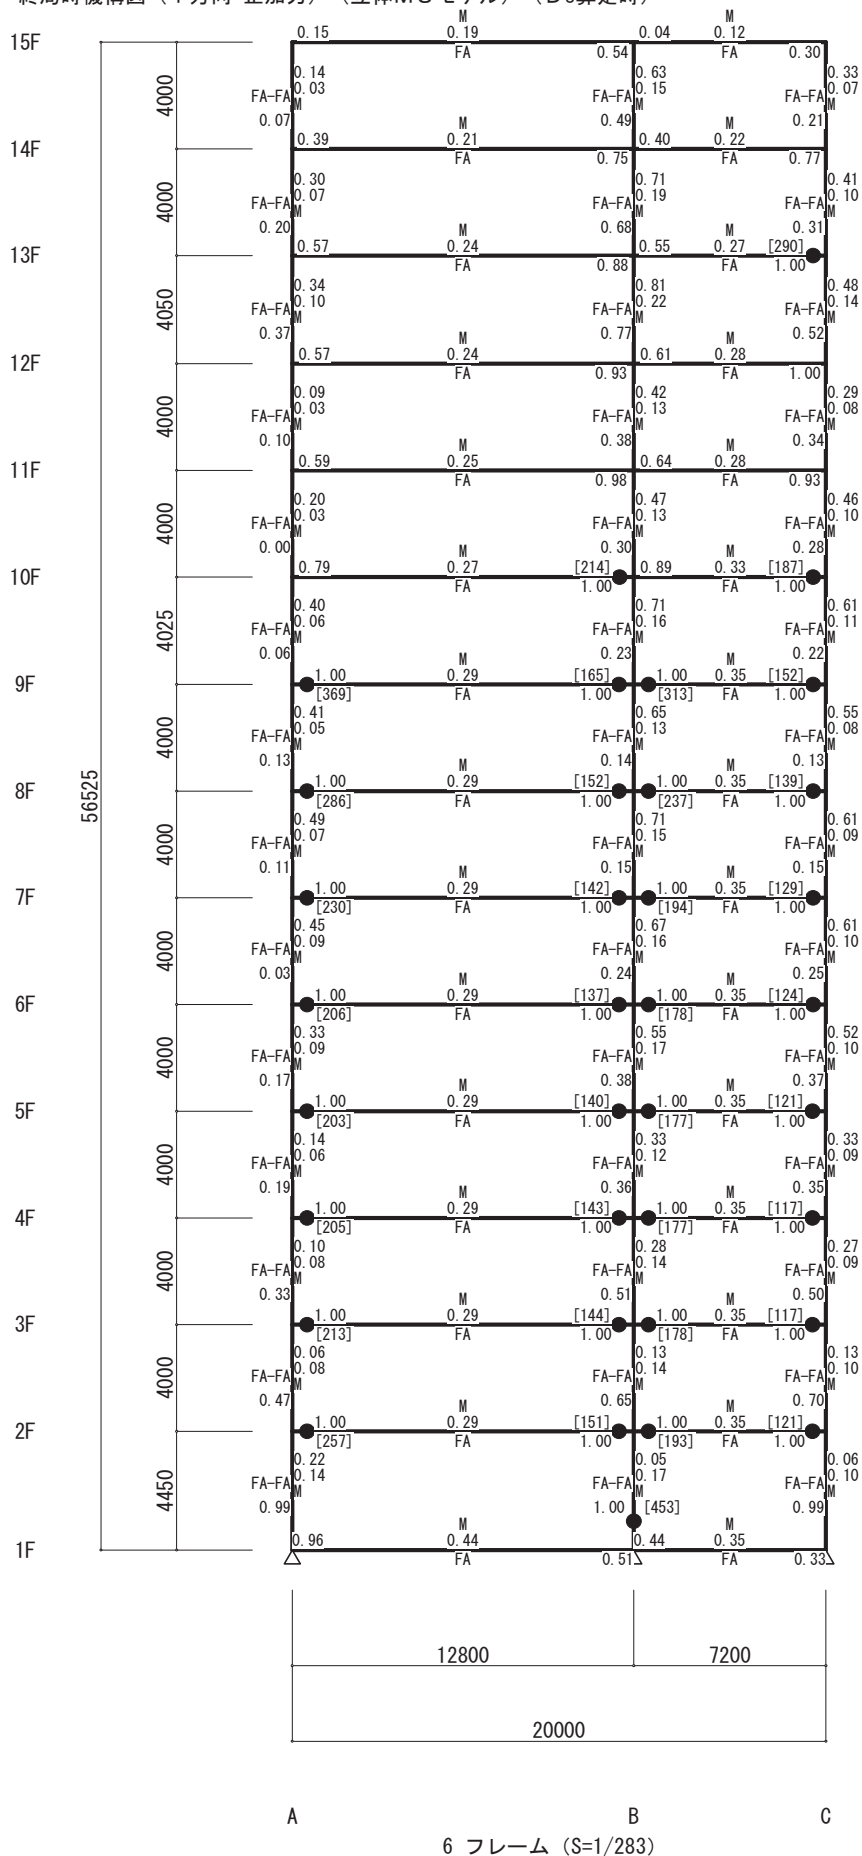


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

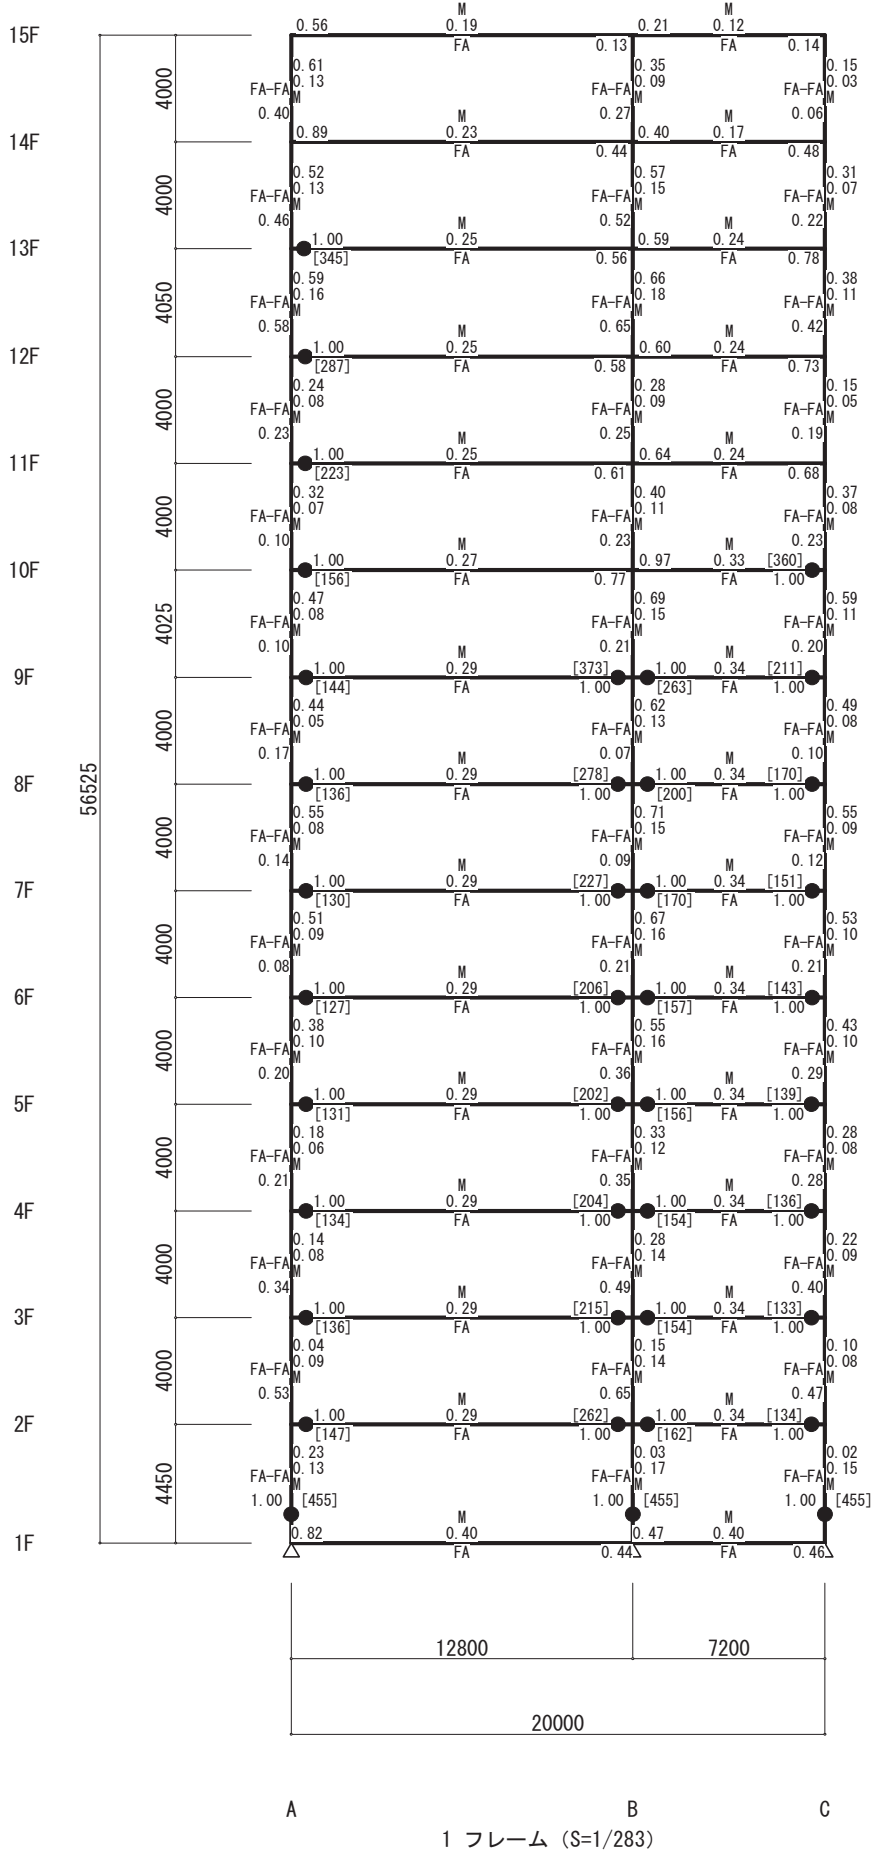


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

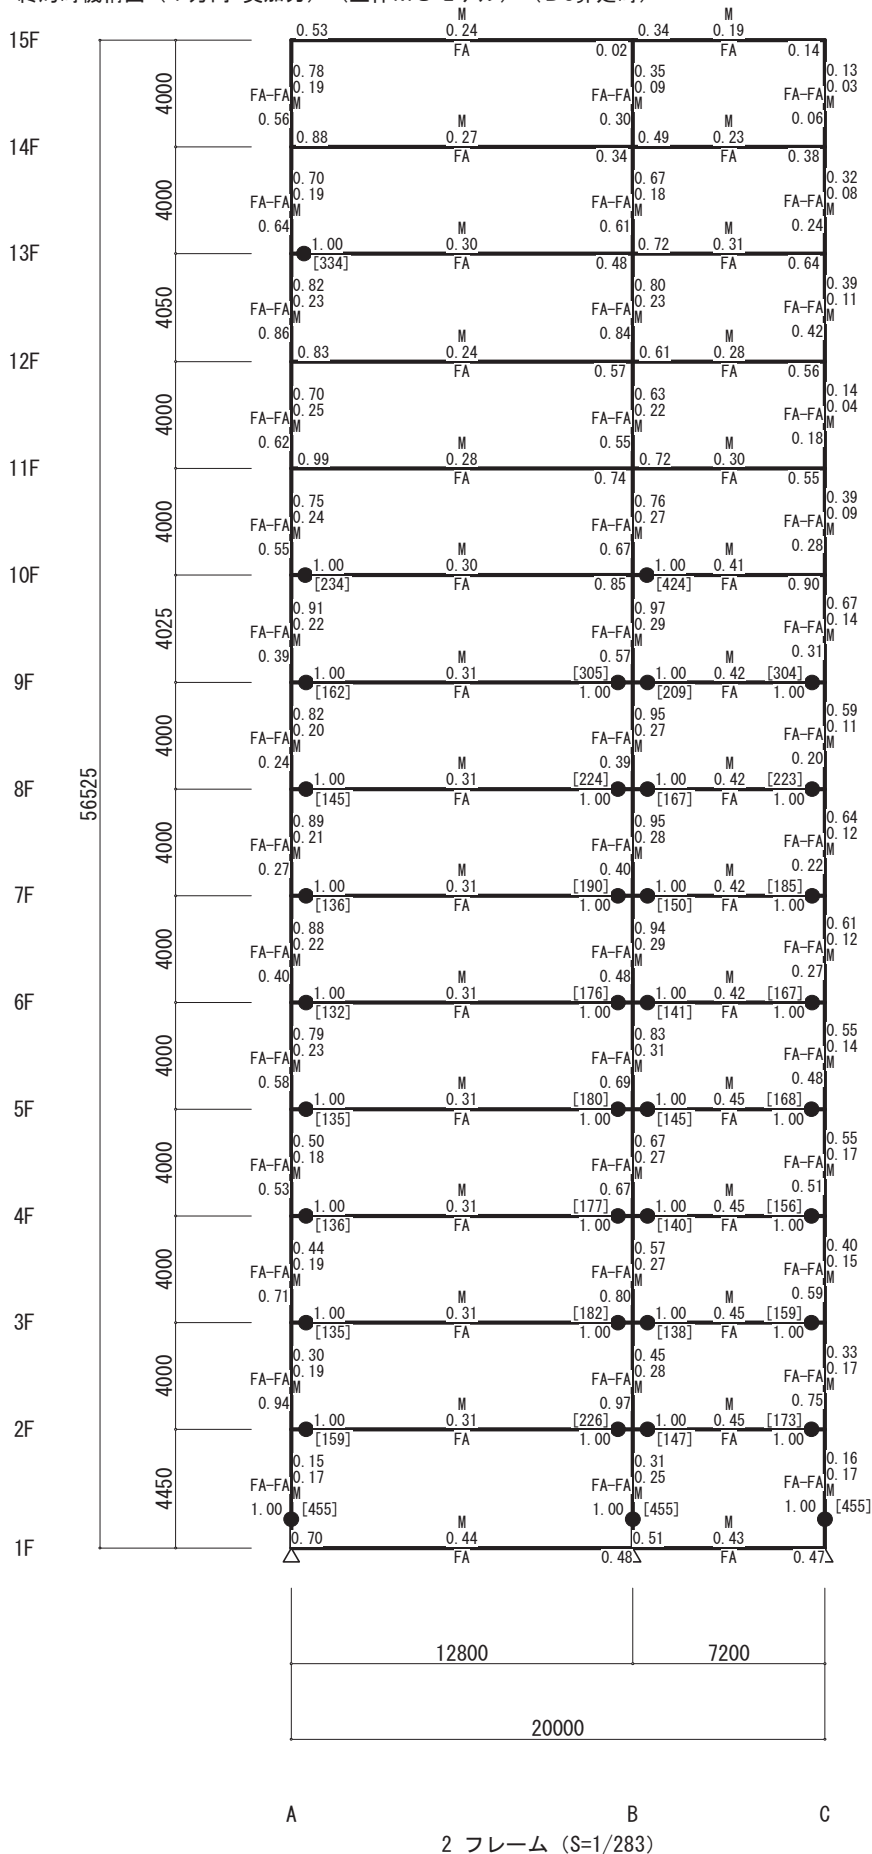


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

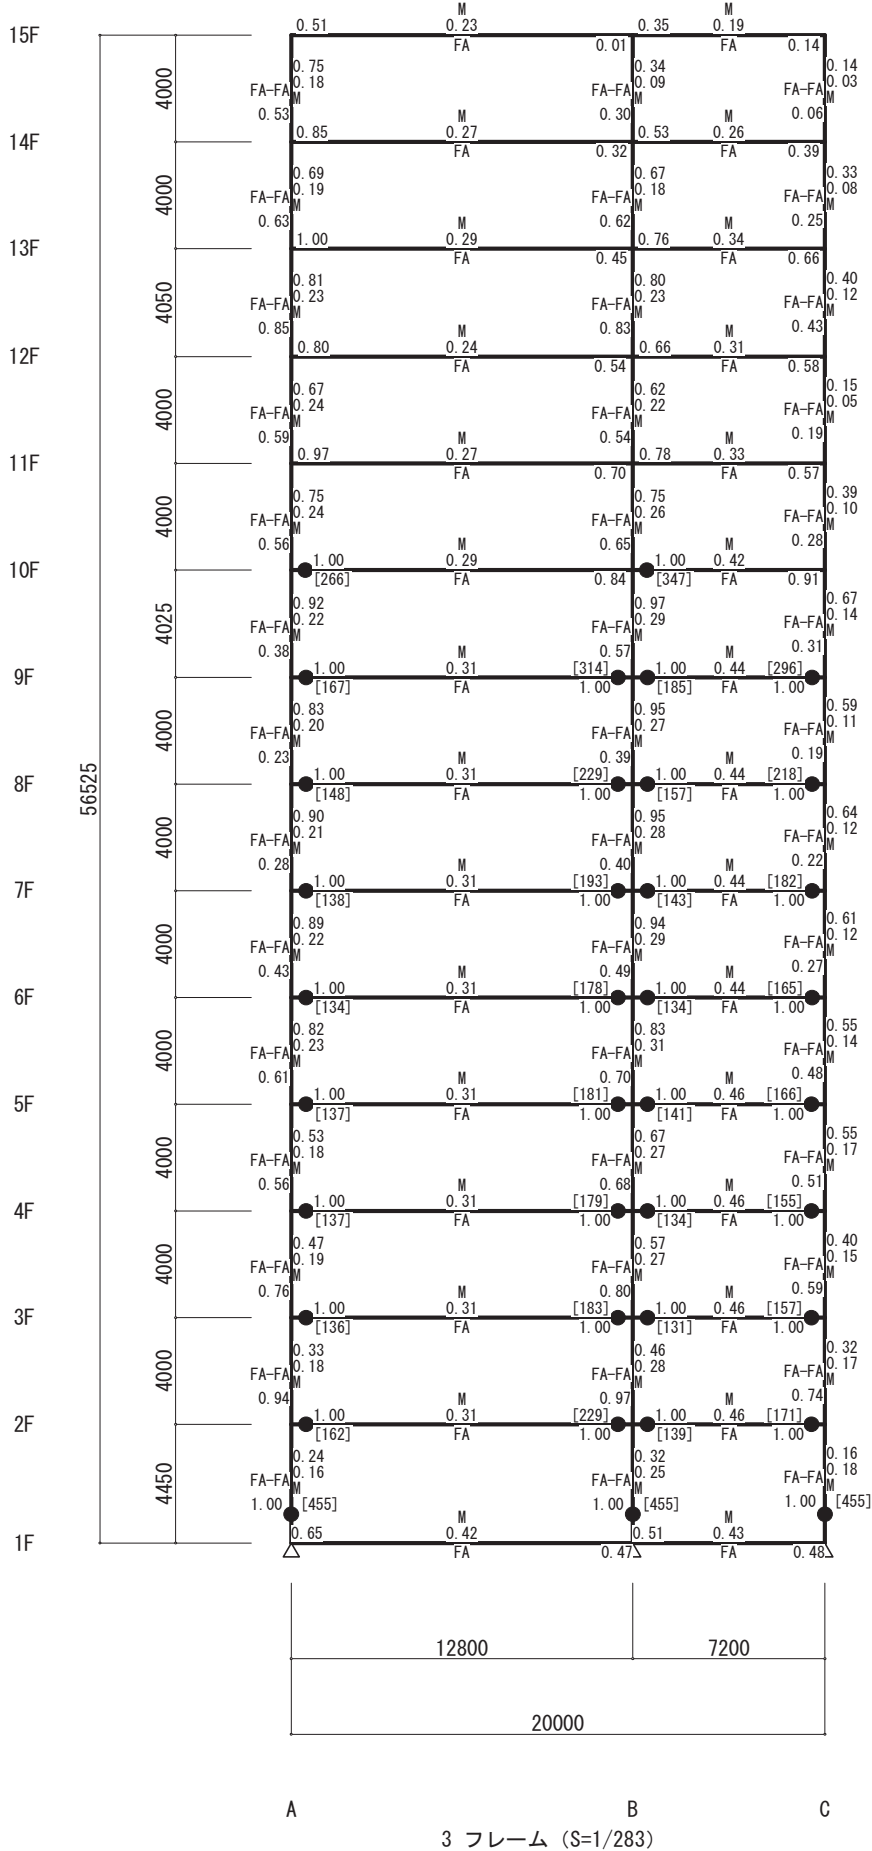


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

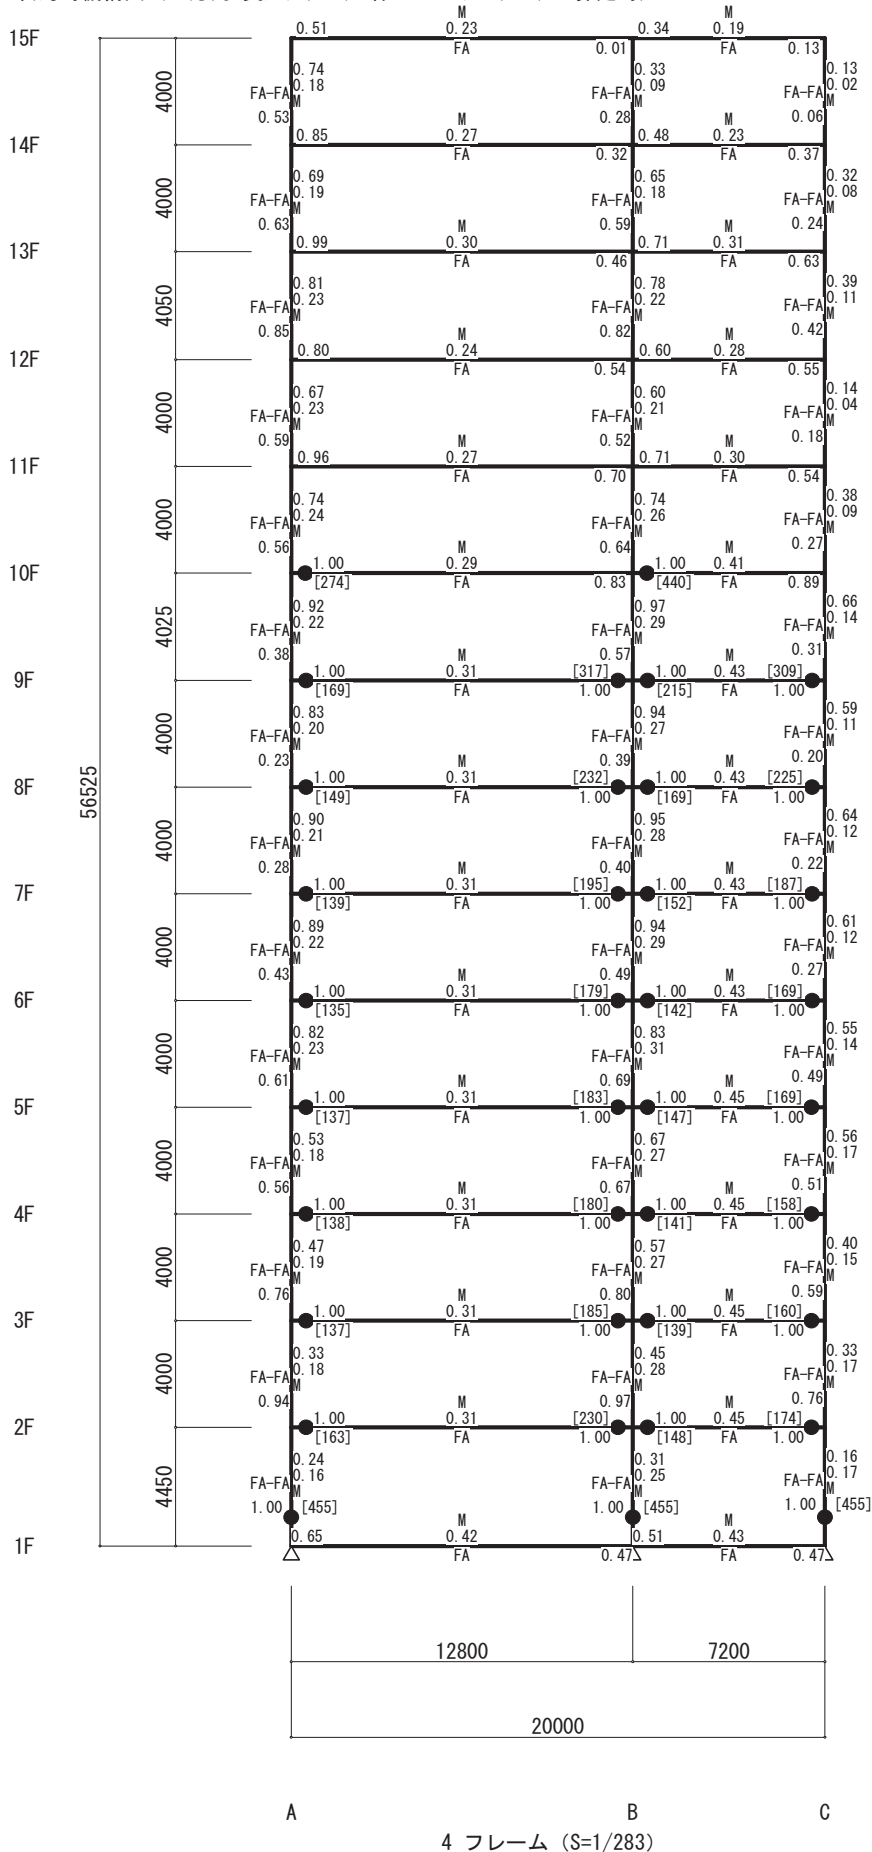

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

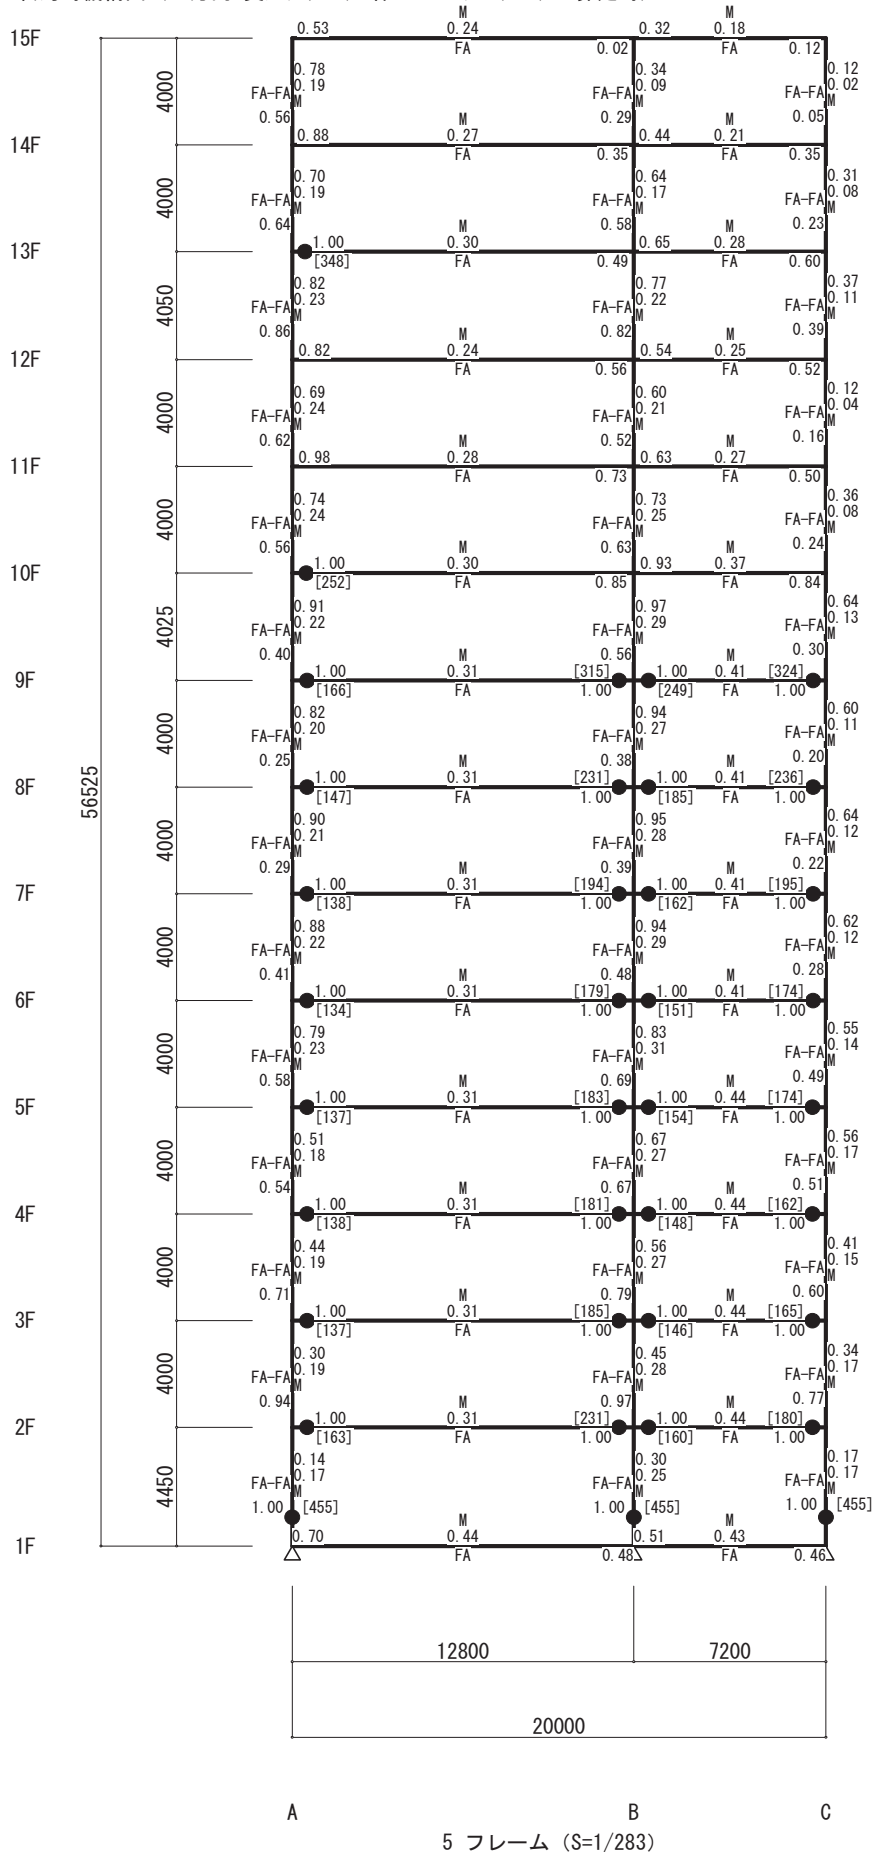



終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


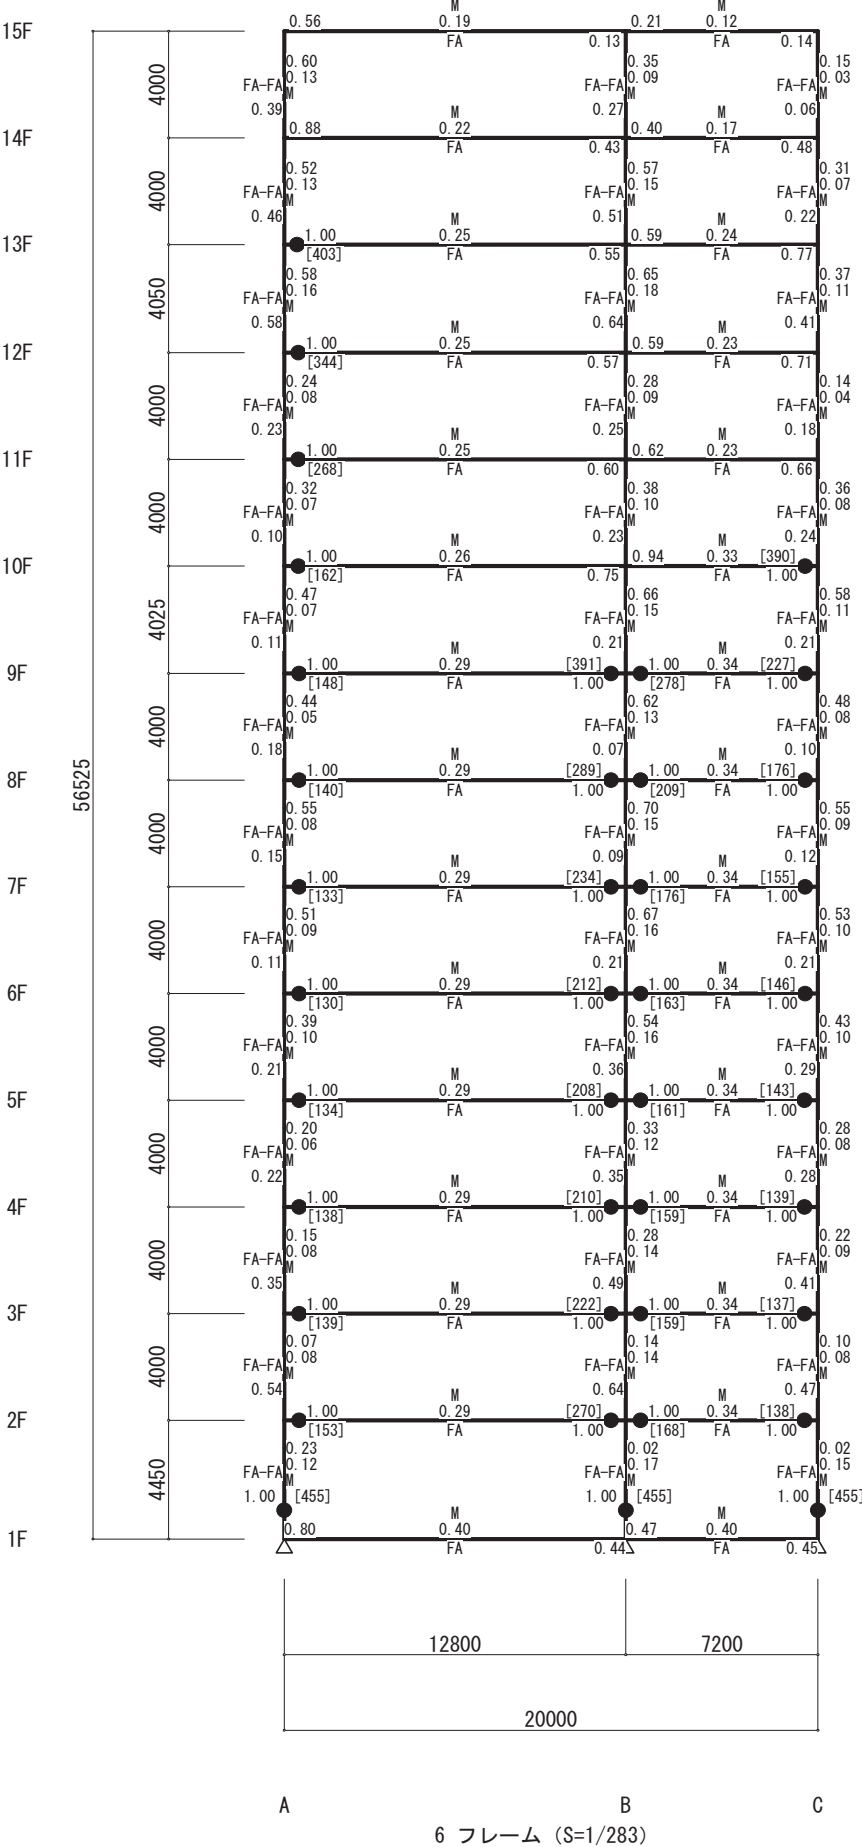


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

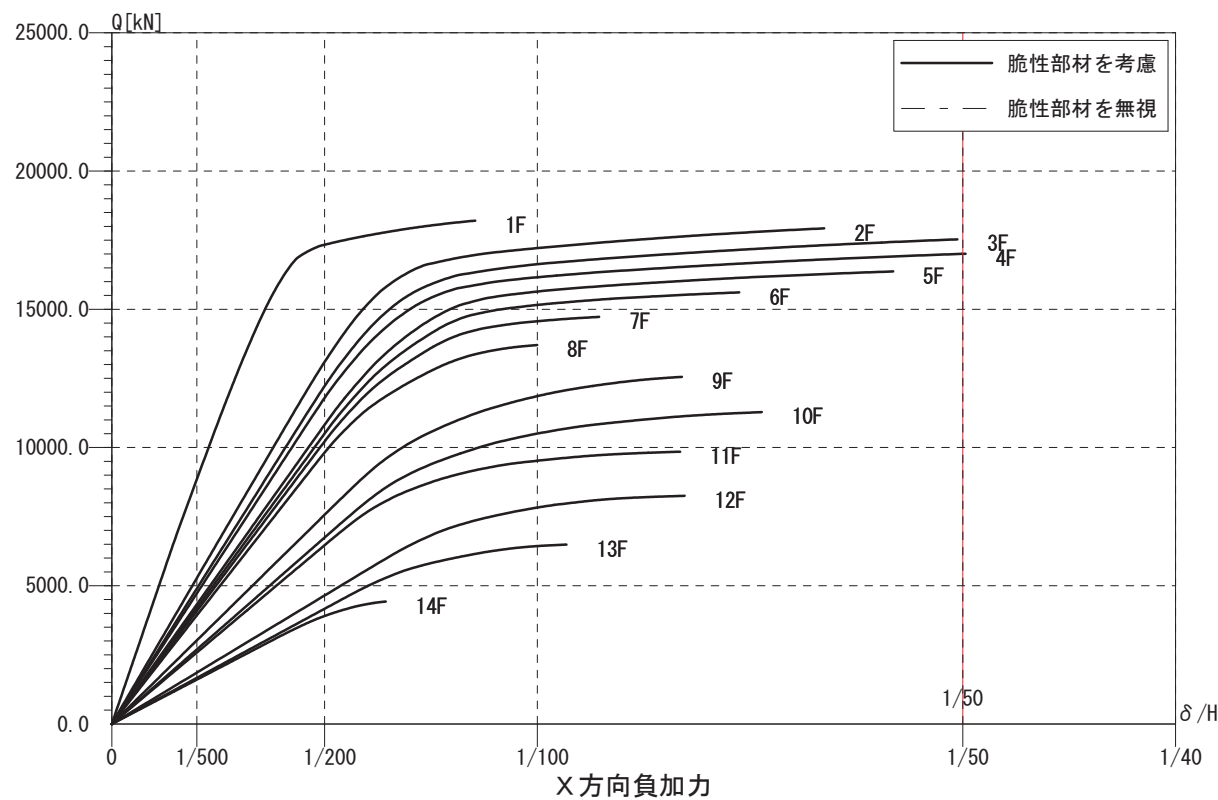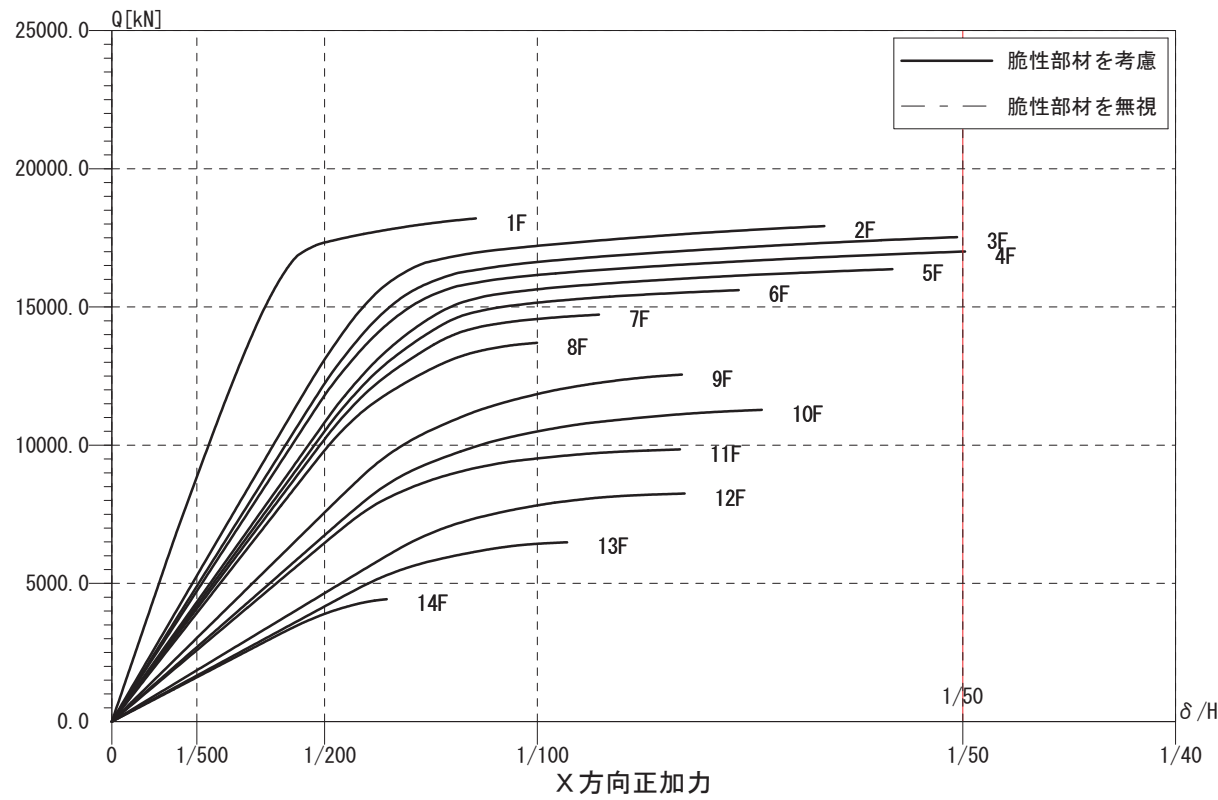

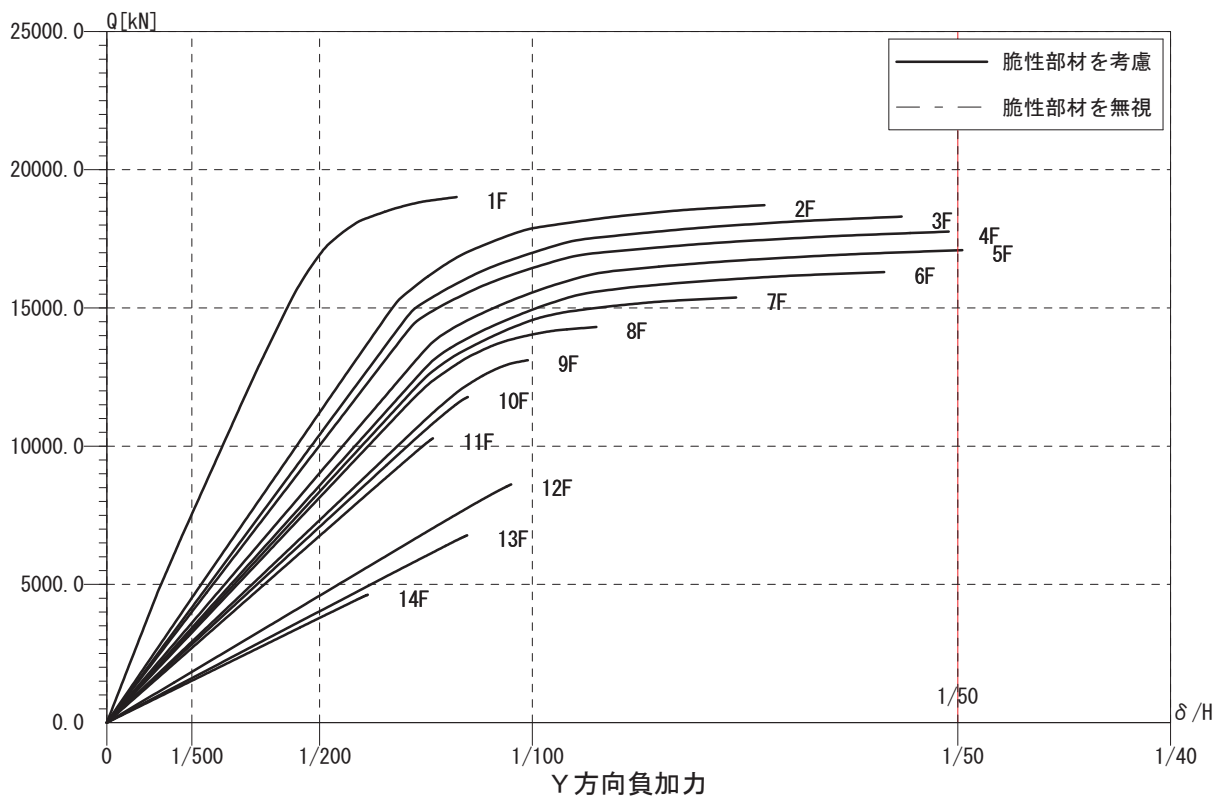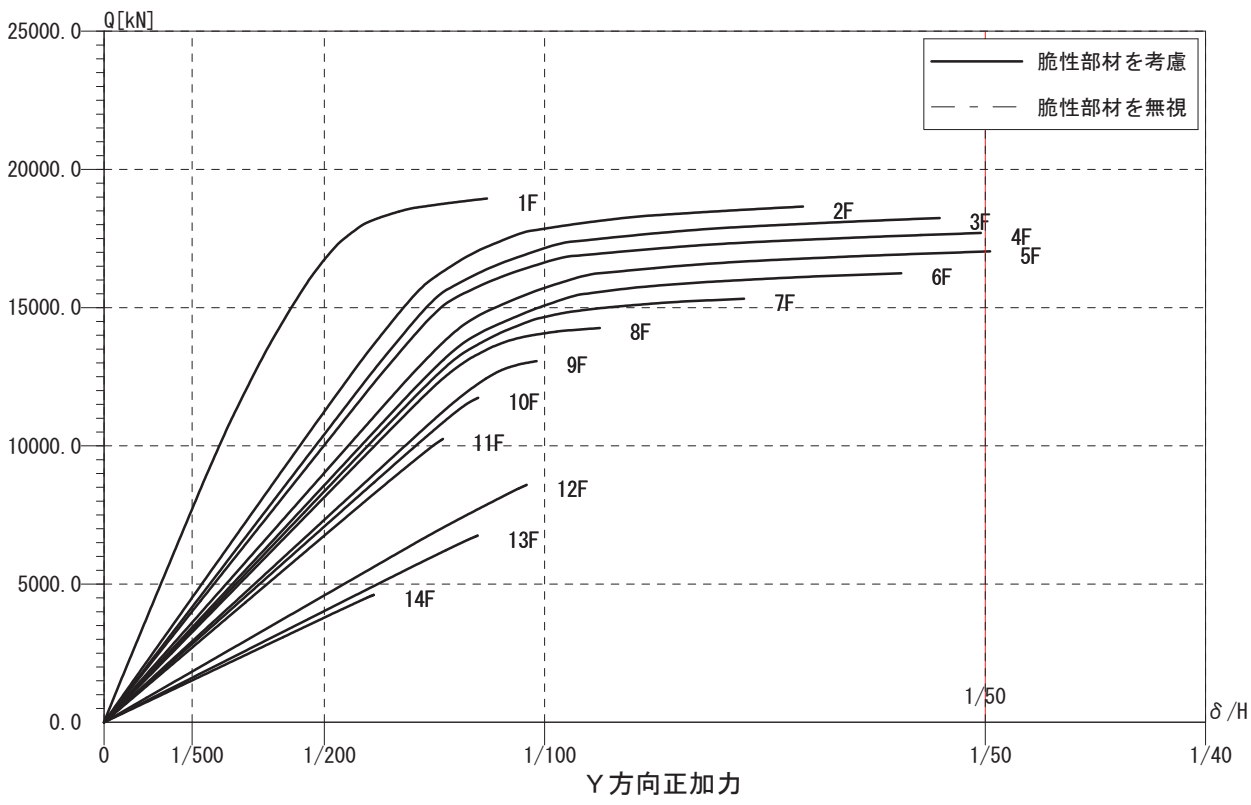

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

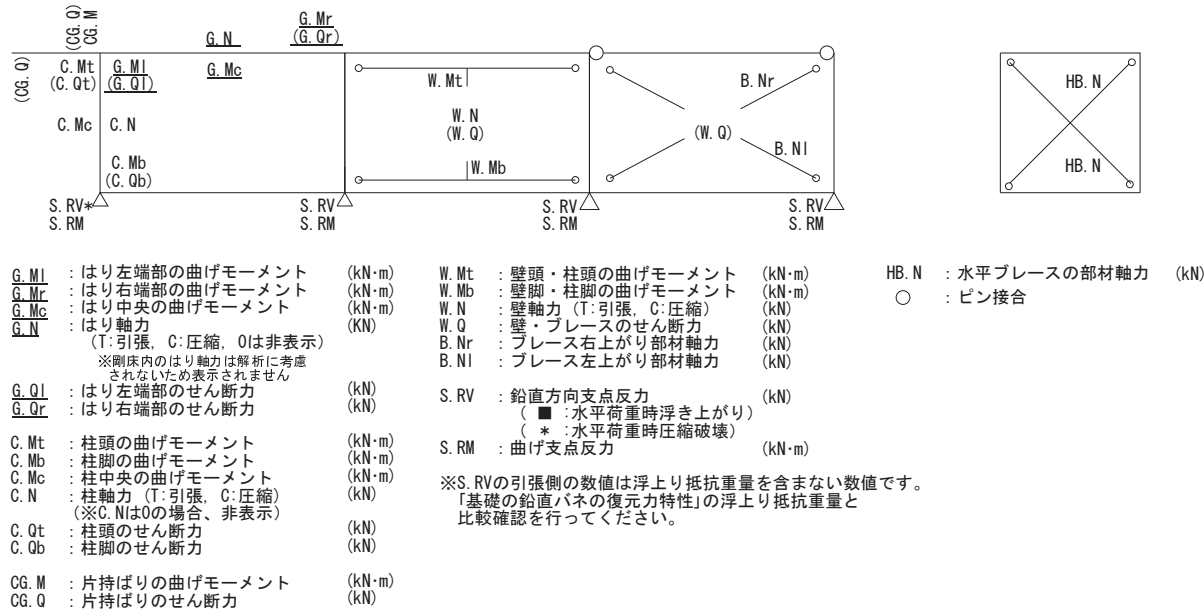

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		89.6 (7.3)		623.2 (189.6)		323.8 (88.4)		691.2 (177.7)		201.4 (25.2)								
15F	4000	142.5 (39.8)	116.1	652.4 (272.0)	742.0 (189.6)	59.4	936.1 (407.6)	312.9 (88.4)	5.5	912.2 (397.7)	588.4 (177.7)	51.4	671.2 (281.0)	20.0 (25.2)	110.7	201.4 (70.9)	23.8C	
14F	4000	62.8	6.8T	108.4	171.2T		120.9	102.5C		116.8	92.5T		109.2	146.4C		59.7	23.8C	
		16.9 (39.8)		617.1 (187.8)	435.6 (272.0)		814.9 (236.5)	435.6 (272.0)		803.2 (234.4)	678.3 (397.7)		799.8 (232.3)	452.7 (281.0)		777.0 (202.6)	82.1 (70.9)	
13F	4000	129.0	718.1 (294.5)	58.9	1069.6 (475.4)	888.1 (236.5)	36.6	1005.0 (423.8)	884.4 (234.4)	40.6	997.5 (419.1)	873.0 (232.3)	36.6	1029.1 (445.2)	681.9 (202.6)	47.5	694.9 (264.5)	222.5C
		460.0 (294.5)		1198.3 (343.5)	832.2 (475.4)		814.2 (236.4)	690.2 (423.8)		802.9 (234.3)	679.0 (419.1)		800.0 (232.4)	751.8 (445.2)		1020.2 (294.0)	363.1 (264.5)	
12F	4050	815.1 (384.5)	1275.1 (343.5)	38.4	1253.7 (609.6)	887.6 (236.4)	36.7	1008.3 (520.6)	884.2 (234.3)	40.7	997.2 (515.1)	873.3 (232.4)	36.7	1144.5 (559.8)	1096.4 (294.0)	38.1	657.0 (314.3)	512.2C
		36.4	532.5T		19.3	91.6T		45.8	111.8C		45.8	93.3T		11.0	102.2C		20.6	512.2C
11F	4000	855.5 (348.7)	1597.8 (432.9)	39.4	1809.8 (784.0)	1505.8 (408.5)	35.4	1827.3 (770.3)	1492.2 (403.8)	38.7	1799.0 (756.8)	1473.0 (399.3)	35.3	1667.0 (715.4)	1387.3 (374.5)	39.0	693.5 (271.5)	884.8C
		158.1	965.4T		241.9	56.8T		286.7	119.0C		285.4	90.2T		236.1	122.3C		150.4	884.8C
10F	4000	1064.5 (485.7)	1603.8 (434.3)	40.2	1710.4 (837.4)	1513.1 (410.0)	37.0	1678.8 (851.1)	1493.5 (403.9)	39.4	1656.3 (839.4)	1469.9 (398.0)	36.9	1585.1 (770.4)	1383.8 (373.3)	40.0	911.3 (400.6)	1259.7C
		93.2	1403.7T		35.6	30.9T		23.5	126.1C		22.4	82.5T		44.4	149.8C		110.1	1259.7C
9F	4025	717.8 (674.8)	1596.0 (432.2)	40.2	1389.9 (978.1)	1513.4 (409.9)	37.9	1204.5 (801.5)	1492.6 (403.8)	39.1	1183.8 (792.0)	1470.5 (397.9)	37.9	1289.1 (936.0)	1390.7 (375.2)	39.9	619.8 (649.1)	1644.0C
		640.2	1847.3T		578.6	16.3T		408.7	129.1C		410.2	71.1T		594.7	185.6C		686.6	1644.0C
8F	4000	1958.1 (923.6)	1998.1 (674.8)		3721.1 (1066.3)	2547.1 (978.1)		1442.5 (409.9)	2021.8 (801.5)		1424.5 (406.6)	2004.2 (792.0)		1419.3 (396.0)	2478.5 (936.0)		4023.7 (1093.5)	1993.0 (649.1)
		110.9	2938.8T		166.2	602.9C		144.3	122.5C		143.5	53.1T		190.0	460.9T		161.2	2761.1C
7F	4000	2537.1 (1031.3)	4272.3 (1161.2)	93.0	3251.2 (1385.9)	1514.1 (410.8)	35.4	1733.4 (697.1)	1502.4 (406.5)	39.1	1715.4 (688.1)	1484.1 (402.4)	35.4	3111.5 (1296.2)	1408.4 (1129.4)	42.6	2314.7 (920.4)	3923.0C
		474.4	4133.8T		479.3	1297.1C		339.3	111.6C		339.2	27.4T		519.1	1123.6T		473.9	3923.0C
6F	4000	2965.8 (1124.6)	4554.0 (1253.3)	42.2	3689.3 (1514.4)	1512.3 (410.2)	35.8	1888.4 (706.3)	1502.5 (406.4)	39.3	1873.2 (698.6)	1486.0 (402.9)	35.8	3484.4 (1377.6)	1413.0 (1139.2)	42.0	2692.2 (1028.9)	5100.2C
		716.6	5426.3T		660.5	2705.6C		475.8	96.2C		476.0	0.4C		729.1	1786.6T		634.5	5100.2C
5F	4000	2989.3 (1189.3)	4522.0 (1244.4)	42.2	3580.4 (1493.8)	1510.9 (409.6)	36.5	2003.7 (802.5)	1502.5 (406.4)	39.4	1991.1 (796.3)	1488.8 (403.4)	36.5	3564.4 (1460.0)	1474.8 (1148.0)	41.9	2667.6 (1062.0)	6289.8C
		610.7	6713.6T		592.8	2839.8C		398.7	77.6C		398.5	29.7C		644.3	2450.6T		543.6	6289.8C
4F	4000	2724.7 (1218.9)	4492.5 (1236.1)	42.4	3523.1 (1584.7)	1510.1 (409.1)	37.4	1731.5 (806.1)	1502.7 (406.4)	39.6	1720.5 (800.7)	1491.3 (403.8)	37.5	3345.6 (1508.7)	1406.0 (1156.3)	42.2	2540.2 (1125.6)	7487.4C
		287.0	7991.3T		353.7	3599.3C		119.3	59.3C		119.1	57.3C		328.3	3126.0T		288.9	7487.4C
3F	4000	2313.1 (1213.0)	4463.8 (1228.1)	42.7	3071.3 (1588.3)	1508.7 (408.5)	38.1	1442.2 (870.6)	1502.7 (406.4)	39.8	1434.4 (866.9)	1493.6 (404.3)	38.2	2962.0 (1534.8)	1423.7 (1164.2)	42.6	2186.3 (1169.9)	8691.5C
		113.0	9258.8T		105.3	4351.5C		299.1	41.0C		299.3	84.6C		107.6	3809.7T		153.5	8691.5C
2F	4000	1886.9 (1368.0)	4425.9 (1217.8)	41.9	2566.9 (1588.2)	1506.8 (407.8)	38.9	891.2 (836.4)	1502.5 (406.3)	39.9	885.8 (833.8)	1496.2 (404.8)	38.9	2509.7 (1640.2)	1426.5 (1174.1)	41.8	1691.5 (1152.7)	9904.8C
		849.1	10516.0T		609.4	5096.0C		781.7	21.3C		781.7	110.5C		770.6	4503.1T		613.8	9904.8C
1F	4450	806.9 (1061.3)	4392.0 (1207.5)	45.0	2020.9 (1411.6)	1504.7 (406.9)	40.0	473.2 (1135.0)	1503.0 (406.2)	40.8	471.7 (1132.5)	1499.7 (405.5)	40.0	1675.7 (1576.1)	1430.9 (1183.9)	44.9	1297.8 (962.8)	11116.4C
		1554.6	11754.4T		1119.9	5851.3C		2052.2	5.7C		2048.0	129.7C		1831.2	5225.4T		844.6	11116.4C
		12620.2 0.0	3916.0 (823.7)	950.7	6043.4 0.0	2246.2 (601.7)	80.1	38.5 0.0	2491.7 (634.7)	206.8	98.1 0.0	2489.6 (675.0)	59.6	5347.6 0.0	2967.7 (827.0)	9.6	11968.4 0.0	
		7200																
		7200																
		7200																
		7200																
		7200																
		36000																
		A フレーム (S=1/283)																
		1 2 3 4 5 6																

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				91.0 (9.1)		615.3 (189.1)		310.9 (86.2)		713.0 (182.4)		233.8 (30.2)					
15F	156.9 (46.8)	123.9 (31.0)	655.0 (276.1)	746.0 (189.1)	65.3 (16.5)	924.9 (401.7)	309.5 (86.2)	0.7 (0.2)	911.5 (233.1)	600.7 (182.4)	56.2 (14.3)	696.6 (177.3)	16.4 (4.2)	125.1 (32.6)	233.8 (59.8)	10.8T (2.8)	
14F	63.2 (16.5)	31.3C (8.0)	102.8 (26.4)	238.8T (60.7)	121.5 (31.0)	108.0C (27.6)	681.9 (175.5)	769.1 (197.3)	660.8 (168.0)	766.7 (196.7)	474.5 (120.8)	766.7 (196.7)	474.5 (120.8)	766.7 (196.7)	474.5 (120.8)	120.8 (31.0)	
13F	757.8 (316.0)	788.3 (199.7)	69.3 (17.8)	1112.4 (283.1)	912.2 (233.1)	53.7 (13.7)	1012.8 (258.2)	890.0 (228.4)	60.5 (15.6)	987.1 (251.5)	878.8 (222.5)	56.0 (14.3)	1045.3 (266.8)	753.1 (192.8)	46.7 (11.9)	725.7 (184.4)	158.0C (40.0)
12F	125.9 (32.2)	116.1T (29.7)	506.1 (128.0)	1219.4 (309.9)	871.3 (221.6)	804.2 (204.5)	701.2 (177.6)	770.0 (197.5)	677.5 (172.2)	767.0 (196.7)	754.8 (192.8)	767.0 (196.7)	754.8 (192.8)	767.0 (196.7)	754.8 (192.8)	367.4 (93.8)	
11F	827.5 (386.4)	1333.6 (354.6)	57.1 (14.6)	1260.3 (320.1)	912.3 (233.1)	54.0 (13.7)	993.7 (253.2)	890.8 (228.7)	60.4 (15.6)	972.5 (248.2)	880.0 (222.8)	56.5 (14.3)	1097.4 (278.4)	1085.2 (275.4)	57.6 (14.6)	602.7 (154.4)	391.7C (100.0)
10F	45.1 (11.6)	419.5T (107.4)	26.1 (6.7)	315.9T (80.2)	1208.1 (307.0)	143.2 (36.3)	39.5 (10.0)	138.6C (35.1)	38.4 (9.8)	11.7T (3.0)	14.0 (3.6)	191.3C (48.0)	191.3C (48.0)	191.3C (48.0)	21.3 (5.4)	391.7C (100.0)	
9F	927.0 (380.0)	1664.5 (446.0)	58.9 (15.1)	1874.0 (474.0)	1535.4 (391.3)	51.1 (13.0)	1850.1 (467.5)	1489.7 (379.8)	56.3 (14.3)	1797.2 (456.8)	1469.4 (372.1)	54.3 (13.9)	1662.1 (425.5)	1370.6 (346.6)	59.2 (15.1)	692.0 (175.5)	701.9C (178.0)
8F	167.0 (42.5)	812.3T (208.0)	593.0 (150.8)	1553.3 (398.3)	1372.1 (343.0)	1438.1 (364.5)	1254.2 (316.1)	1374.3 (343.8)	1205.3 (306.6)	1349.8 (342.9)	1167.9 (297.5)	1349.8 (342.9)	1167.9 (297.5)	1349.8 (342.9)	1167.9 (297.5)	364.7 (93.8)	
7F	1080.8 (477.4)	1673.9 (448.2)	60.3 (15.4)	1727.5 (438.3)	1546.3 (394.5)	54.1 (13.7)	1674.2 (423.5)	1490.2 (379.7)	58.0 (14.8)	1631.3 (417.2)	1462.3 (370.6)	56.2 (14.3)	1546.2 (394.5)	1364.3 (346.6)	60.5 (15.4)	878.5 (222.8)	1013.3C (260.0)
6F	126.0 (32.2)	1211.1T (312.8)	64.8 (16.5)	431.3T (110.6)	1546.8 (394.5)	55.5 (14.3)	1243.0 (316.1)	1491.0 (379.8)	57.5 (14.8)	1203.4 (306.6)	1465.0 (370.6)	57.6 (14.6)	1314.0 (331.0)	1374.8 (346.6)	60.3 (15.4)	631.8 (160.4)	1332.7C (340.0)
5F	652.2 (165.5)	1611.3T (412.8)	574.3 (146.0)	492.1T (125.5)	1546.8 (394.5)	55.5 (14.3)	1243.0 (316.1)	1491.0 (379.8)	57.5 (14.8)	1203.4 (306.6)	1465.0 (370.6)	57.6 (14.6)	1314.0 (331.0)	1374.8 (346.6)	60.3 (15.4)	631.8 (160.4)	1332.7C (340.0)
4F	2430.7 (1111.6)	4567.9 (1232.4)	131.2 (33.5)	3201.2 (811.5)	1534.8 (391.3)	48.4 (12.4)	955.4 (241.3)	1502.2 (379.8)	57.9 (14.8)	918.4 (233.8)	1481.6 (372.1)	50.7 (12.9)	2989.8 (751.5)	4057.3 (1016.6)	59.2 (15.1)	2013.3 (511.1)	2407.1C (614.0)
3F	207.5 (52.2)	2808.4T (718.0)	2015.7 (511.6)	4586.0 (1291.0)	2693.4 (673.1)	1438.6 (364.5)	1186.1 (301.5)	1386.9 (343.8)	1146.9 (291.6)	1386.9 (343.8)	1146.9 (291.6)	1386.9 (343.8)	1146.9 (291.6)	1386.9 (343.8)	1146.9 (291.6)	1631.2 (417.8)	2407.1C (614.0)
2F	2693.4 (1084.3)	4709.1 (1291.0)	61.6 (15.7)	3435.4 (868.3)	1542.8 (394.5)	52.1 (13.3)	1755.2 (441.3)	1502.7 (379.8)	57.9 (14.8)	1720.0 (435.0)	1480.1 (370.6)	53.8 (13.9)	3015.3 (761.5)	4047.2 (1016.6)	62.2 (15.7)	2291.6 (580.4)	3486.5C (886.0)
1F	524.8 (133.7)	4073.1T (1038.3)	1643.9 (418.0)	4536.4 (1276.9)	2385.8 (601.5)	1434.5 (364.5)	1035.4 (264.1)	1388.5 (343.8)	999.8 (254.9)	1388.5 (343.8)	999.8 (254.9)	1388.5 (343.8)	999.8 (254.9)	1388.5 (343.8)	999.8 (254.9)	1309.4 (337.4)	3486.5C (886.0)
	3013.7 (1142.3)	4657.5 (1276.9)	60.6 (15.4)	3690.7 (925.2)	1540.1 (391.3)	52.8 (13.3)	1904.2 (481.1)	1505.0 (379.8)	58.3 (14.8)	1873.7 (473.4)	1485.0 (370.6)	54.3 (13.9)	3481.4 (886.0)	4093.4 (1016.6)	61.1 (15.7)	2661.7 (673.1)	4586.8C (1166.0)
	729.0 (184.8)	5332.6T (1358.0)	1555.6 (398.7)	4491.4 (1142.3)	2487.7 (622.4)	1429.7 (364.5)	922.8 (233.8)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1385.7 (351.5)	4586.8C (1166.0)
	3056.7 (1223.8)	4612.2 (1264.4)	60.4 (15.4)	3541.2 (899.6)	1537.6 (391.3)	54.0 (13.7)	2014.3 (503.6)	1507.4 (379.8)	58.5 (14.8)	1989.0 (503.6)	1490.5 (372.1)	55.3 (14.3)	3535.0 (899.6)	4136.0 (1016.6)	60.9 (15.7)	2627.5 (673.1)	5706.8C (1451.0)
	609.0 (155.3)	6588.6T (1682.8)	1838.6 (467.2)	4449.3 (1142.3)	2457.0 (622.4)	1424.8 (364.5)	922.8 (233.8)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1385.7 (351.5)	5706.8C (1451.0)
	2732.2 (1227.5)	4570.8 (1252.8)	60.7 (15.4)	3528.1 (899.6)	1535.8 (391.3)	55.5 (14.3)	1705.5 (431.3)	1510.1 (379.8)	59.0 (14.8)	1682.9 (423.5)	1495.9 (372.1)	56.6 (14.3)	3284.6 (831.0)	4173.8 (1016.6)	61.1 (15.7)	2474.7 (622.4)	6844.1C (1761.0)
	277.2 (70.6)	7840.8T (2000.0)	2177.8 (554.5)	4408.4 (1142.3)	2846.2 (722.5)	1420.0 (351.5)	922.8 (233.8)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1390.3 (351.5)	891.8 (225.5)	1385.7 (351.5)	6844.1C (1761.0)
	2352.8 (1230.5)	4530.6 (1241.5)	61.1 (15.4)	3095.6 (774.1)	1533.4 (391.3)	56.7 (14.3)	1439.8 (364.5)	1512.6 (379.8)	59.4 (14.8)	1424.8 (351.5)	1501.3 (372.1)	57.5 (14.6)	2940.6 (741.5)	4211.8 (1016.6)	61.4 (15.7)	2168.1 (554.5)	7997.2C (2024.0)
	108.2 (27.6)	9088.7T (2332.8)	2569.3 (654.8)	4357.8 (1114.2)	3279.0 (831.0)	1414.4 (351.5)	909.2 (228.4)	1396.1 (351.5)	2008.9 (503.6)	1396.1 (351.5)	2008.9 (503.6)	1396.1 (351.5)	2008.9 (503.6)	1396.1 (351.5)	2008.9 (503.6)	1385.7 (351.5)	7997.2C (2024.0)
	1908.7 (1398.7)	4477.9 (1227.2)	60.1 (15.4)	2609.0 (661.6)	1530.2 (391.3)	57.9 (14.3)	909.2 (228.4)	1515.4 (379.8)	59.7 (14.8)	894.8 (225.5)	1507.7 (372.1)	58.5 (14.3)	2497.7 (622.4)	4258.9 (1016.6)	60.3 (15.7)	1654.0 (421.3)	9172.1C (2318.0)
	888.7 (227.2)	10332.4T (2682.8)	3686.0 (938.7)	4301.5 (1114.2)	3637.4 (922.5)	1408.3 (351.5)	2593.3 (654.8)	1398.4 (351.5)	2571.1 (654.8)	1398.4 (351.5)	2571.1 (654.8)	1398.4 (351.5)	2571.1 (654.8)	1398.4 (351.5)	2571.1 (654.8)	1385.7 (351.5)	9172.1C (2318.0)
	741.3 (1109.8)	4427.3 (1212.3)	62.9 (16.1)	2190.1 (554.5)	1526.0 (391.3)	58.9 (14.3)	333.6 (84.1)	1518.7 (379.8)	60.2 (14.8)	341.8 (86.2)	1514.6 (370.6)	59.2 (14.3)	1576.0 (398.0)	4311.1 (1016.6)	63.0 (16.1)	1320.6 (335.1)	10368.6C (2667.0)
	1728.1 (442.0)	11564.7T (2966.0)	4197.5 (1109.8)	1810.6 (461.6)	3961.6 (1000.0)	2021.5 (515.4)	301.0C (77.0)	2042.5 (515.4)	287.8C (72.0)	1927.4 (494.6)	5295.9T (1348.0)	5295.9T (1348.0)	5295.9T (1348.0)	5295.9T (1348.0)	5295.9T (1348.0)	802.6 (205.6)	10368.6C (2667.0)
	12407.8 (0.0)	4197.5 (834.5)	1193.4 (303.4)	5838.1 (1484.5)	2151.0 (540.0)	120.8 (30.7)	262.7 (66.2)	2467.1 (610.3)	270.1 (69.0)	242.5 (61.6)	2499.9 (636.6)	100.2 (25.5)	5455.7 (1391.7)	8131.1 (2056.3)	102.7 (26.2)	11232.6 (2858.2)	10368.6C (2667.0)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000	
		1		2		3		4		5		6					

B フレーム (S=1/283)

B フレーム (S=1/283)

[illegible]

56525	4000	201.7 (71.1)	201.7 (25.3)	110.8 (25.3)	670.9 (280.7)	690.8 (177.6)	51.4 (177.6)	909.8 (396.1)	321.8 (87.8)	5.6 (87.8)	934.4 (406.2)	623.8 (189.8)	59.5 (271.5)	651.8 (7.1)	91.0 (7.1)	116.4 (7.1)	141.8 (39.6)	
		59.6	23.6C	109.5	144.5C	117.6	91.2T	122.0	105.6C	108.8	173.2T	108.8	173.2T	108.8	173.2T	108.8	173.2T	6.0T
	4000	695.1 (263.9)	777.7 (202.9)	47.1 (443.7)	1027.3 (443.7)	795.6 (231.2)	36.6 (231.2)	993.7 (417.0)	799.4 (233.3)	40.6 (233.3)	1001.0 (421.6)	810.7 (235.4)	36.6 (473.9)	1067.5 (473.9)	617.7 (187.8)	58.4 (187.8)	718.0 (293.9)	
		167.2	222.0C	139.8	166.6C	159.7	90.4T	157.8	110.8C	119.7	211.2T	119.7	211.2T	119.7	211.2T	119.7	211.2T	190.4T
	4050	360.7 (263.9)	1092.7 (292.9)	747.7 (443.7)	869.6 (443.7)	674.2 (231.4)	417.0 (231.4)	880.9 (233.4)	685.3 (233.4)	421.6 (233.4)	880.9 (233.4)	685.3 (233.4)	421.6 (233.4)	880.9 (233.4)	685.3 (233.4)	421.6 (233.4)	880.9 (233.4)	457.4
		655.3 (313.3)	1016.0 (292.9)	38.4 (558.0)	1141.3 (558.0)	796.2 (231.4)	36.7 (513.6)	994.9 (513.6)	799.6 (233.4)	40.7 (513.6)	1006.1 (519.1)	810.5 (235.3)	36.7 (607.7)	1250.3 (607.7)	1194.7 (342.4)	38.1 (342.4)	813.5 (383.5)	
	4000	21.0	509.7C	11.4	97.1C	45.1	90.1T	45.1	116.2C	19.7	93.5T	19.7	93.5T	19.7	93.5T	19.7	93.5T	36.8
		613.4 (313.3)	1382.7 (373.1)	1118.5 (515.8)	1466.8 (515.8)	1085.1 (397.6)	1085.1 (397.6)	1486.9 (513.6)	1085.1 (397.6)	1486.9 (513.6)	1085.1 (397.6)	1486.9 (513.6)	1085.1 (397.6)	1486.9 (513.6)	1085.1 (397.6)	1486.9 (513.6)	1085.1 (397.6)	528.8T
	4000	690.6 (270.1)	1304.0 (373.1)	39.4 (712.2)	1660.2 (712.2)	1396.0 (397.6)	35.4 (397.6)	1791.2 (753.1)	1409.6 (402.3)	38.7 (402.3)	1819.4 (766.6)	1428.8 (406.7)	35.3 (406.7)	1803.1 (780.8)	1514.5 (431.5)	39.0 (431.5)	852.6 (347.4)	
		150.3	879.7C	235.8	116.1C	285.0	86.9T	1221.3 (753.1)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	958.8T
4000	390.0 (270.1)	1378.5 (371.7)	1188.6 (712.2)	1462.6 (396.0)	1221.3 (396.0)	86.9T	1221.3 (396.0)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	1246.9 (766.6)	1487.1 (402.1)	536.9	
	908.1 (399.3)	1298.0 (371.7)	40.2 (767.1)	1578.5 (767.1)	1388.7 (396.0)	37.0 (396.0)	1649.7 (836.2)	1408.3 (402.1)	39.4 (402.1)	1672.2 (848.0)	1431.9 (408.0)	36.9 (408.0)	1703.8 (834.2)	1518.0 (432.8)	40.0 (432.8)	1061.0 (484.0)		
4025	109.6	1251.6C	44.3	143.7C	22.8	80.2T	23.9	127.4C	35.4	28.3T	35.4	28.3T	35.4	28.3T	35.4	28.3T	93.0	
	616.9 (648.1)	1305.8 (373.9)	40.2 (934.8)	1284.6 (934.8)	1388.4 (396.2)	37.9 (396.2)	1178.1 (789.9)	1409.2 (402.3)	39.1 (402.3)	1198.8 (799.4)	1431.4 (408.1)	37.9 (408.1)	1385.2 (976.7)	1511.1 (430.8)	39.9 (430.8)	716.0 (675.0)	1393.9T	
4000	687.4	1633.4C	596.7	179.2C	411.5	69.3T	409.9	128.4C	580.5	11.5T	642.4	1834.5T	2000.8	675.0	1068.9	675.0		
	2024.8 (932.2)	4016.6 (1093.2)	81.1 (1299.6)	2791.4 (1299.6)	1415.0 (402.2)	33.1 (402.2)	900.7 (522.2)	1420.7 (405.5)	39.2									

A フレーム (S=1/283)

56525	4000	260.5	260.5	116.7	701.7	674.6	48.1	885.6	307.3	13.0	942.1	660.8	65.6	663.7	128.4	133.6	138.8	
		(100.8)	(40.0)		(297.6)	(174.0)		(386.9)	(81.8)		(409.6)	(201.8)		(278.0)	(1.4)		(39.1)	
	4000	59.0	1.1T		106.4	181.7C		111.8	87.3T		122.9	96.6C		107.6	239.2T		60.6	40.1C
			142.5		775.4	488.9		879.1	662.1		914.7	696.2		917.1	448.5		769.0	17.7
	4000	731.0	873.5	49.1	1058.1	771.6	53.7	1010.8	793.8	60.5	1023.4	805.0	56.0	1102.2	633.6	67.7	751.3	
		(273.8)	(229.0)		(453.1)	(271.3)		(425.8)	(237.3)		(434.0)	(239.2)		(491.5)	(194.8)		(312.6)	
	4000	183.5	174.2C		151.9	245.1C		159.2	73.1T		155.5	67.2C		119.3	333.4T		126.2	100.7T
			364.1		1071.7	754.3		879.6	692.5		913.8	712.5		916.8	863.7		1321.0	498.9
	4050	593.4	957.4	57.1	1088.9	771.5	54.0	980.2	793.0	60.4	1005.1	803.8	56.5	1259.0	1205.9	57.6	822.1	
		(283.0)	(281.8)		(531.6)	(229.3)		(503.4)	(237.1)		(515.8)	(239.0)		(608.5)	(351.0)		(383.7)	
4000	20.3	403.5C		12.5	254.9C		39.2	59.7T		39.3	39.1C		26.8	269.8T		45.1	398.7T	
		552.7		1355.1	1064.0		1468.7	1058.7		1524.8	1083.8		1541.0	1205.5		1649.7	731.8	
4000	684.6	1237.3	58.9	1657.5	1366.4	51.1	1822.1	1412.1	56.3	1873.3	1432.4	54.3	1866.7	1531.2	59.3	917.9		
	(260.6)	(360.1)		(705.0)	(393.8)		(762.5)	(407.9)		(787.4)	(413.0)		(808.4)	(441.8)		(375.7)		
4000	163.5	708.5C		247.4	359.9C		297.1	35.0T		298.6	10.3C		250.0	300.8T		166.4	785.2T	
		357.6		1348.5	1162.7		1463.7	1227.8		1527.5	1366.7		1552.0	1658.6		585.0		
4000	870.4	1227.9	60.3	1541.4	1355.5	54.1	1647.5	1411.6	58.0	1690.9	1439.6	56.2	1722.9	1537.5	60.5	1073.6		
	(371.3)	(357.8)		(737.6)	(391.6)		(825.7)	(408.2)		(848.1)	(415.5)		(829.3)	(443.9)		(474.2)		
4000	127.7	1014.4C		66.1	465.5C		3.9	7.8T		5.3	15.4T		64.3	335.1T		125.3	1177.5T	
		615.0		1360.4	1409.1		1466.1	1625.7		1525.7	1701.5		1552.0	1594.2		1647.7	823.1	
4025	625.1	1240.1	60.1	1306.3	1355.1	55.5	1221.6	1410.8	57.5	1261.0	1436.8	57.6	1484.9	1527.0	60.4	824.7		
	(631.5)	(361.2)		(927.4)	(391.8)		(792.3)	(407.9)		(810.7)	(415.1)		(1022.2)	(440.9)		(732.5)		
4000	645.8	1328.8C		560.1	566.7C		372.8	15.3C		370.6	39.1T		572.4	371.1T		649.5	1572.0T	
		1916.6		4030.3	2426.5		1485.7	1967.2		1537.2	2002.2		1543.5	2629.6		4530.2	2123.8	
4000	1997.1	3913.7	58.3	2992.6	1388.9	48.4	939.9	1421.4	57.9	977.0	1442.1	50.7	3180.6	4266.6	131.8	2406.5		
	(903.7)	(1103.3)		(1347.5)	(399.2)		(526.9)	(410.9)		(546.0)	(414.7)		(1465.3)	(1221.8)		(1101.6)		
4000	189.7	2395.																

B フレーム (S=1/283)

56525		253.4					586.2					244.2				
		(85.1)					(158.6)					(47.5)				
4000	344.1	344.1	37.9	692.3	424.0	4.0	739.1	307.2	26.9	809.2	555.8	15.2	683.7	97.5	73.3	244.2
	(108.4)	(85.1)	(298.4)	(118.9)	(337.8)	(77.9)	(346.5)	(158.6)	(346.5)	(158.6)	(280.4)	(47.5)	(79.7)	(79.7)	(79.7)	(79.7)
	127.3	127.9C	95.5	6.0T	63.5	44.5T	116.1	100.6C		122.9	81.8T					84.8
	89.6	581.2	501.4	812.2	612.2	836.4	577.0	438.0		681.5	438.0					617.5
4000	467.4	557.0	12.1	860.1	780.3	16.0	993.3	793.3	21.6	913.1	653.7	13.9	811.3	567.8	24.9	543.0
	(154.1)	(158.1)	(339.4)	(221.2)	(397.2)	(226.4)	(373.1)	(185.4)	(373.1)	(185.4)	(330.5)	(164.6)	(589.6)	(164.6)	(589.6)	(589.6)
	159.2	344.1C	181.2	0.0C	198.9	44.2T	166.9	87.8C		150.4	62.4T					163.8
	148.9	594.9	497.6	857.0	595.6	913.7	579.4	430.9		680.9	510.5					697.6
4050	417.3	566.2	14.3	877.2	780.0	38.5	1093.2	831.9	40.9	987.5	653.2	13.9	842.1	671.8	12.9	482.3
	(210.1)	(161.3)	(480.3)	(227.4)	(620.6)	(242.4)	(535.8)	(185.3)	(535.8)	(185.3)	(438.0)	(190.2)	(671.8)	(438.0)	(245.8)	(245.8)
	8.1	563.0C	95.3	11.8C	163.5	33.1T	97.5	57.1C		44.9	19.6T					15.5
		433.5	786.8	1067.9	1434.2	1420.3	1508.3	1182.5		898.4	931.9					922.3
4000	320.4	753.9	16.5	1087.7	1368.8	32.7	1446.0	1432.1	38.1	1194.3	868.4	15.0	858.8	892.2	15.0	409.1
	(136.3)	(214.0)	(514.0)	(389.3)	(715.9)	(408.4)	(567.5)	(245.4)	(567.5)	(245.4)	(404.2)	(252.0)	(858.8)	(404.2)	(252.0)	(180.1)
	47.9	835.2C	59.8	121.3C	14.1	23.0T	59.4	74.2T		50.4	35.6C					48.8
		224.6	789.0	968.2	1435.5	1417.8	1508.2	1075.5		898.8	758.1					920.7
4000	531.4	756.0	16.5	1188.7	1367.8	33.9	1448.7	1430.9	38.7	1301.1	868.4	15.2	1031.6	890.9	14.9	609.2
	(250.6)	(214.6)	(593.2)	(389.3)	(735.3)	(408.2)	(648.3)	(245.4)	(648.3)	(245.4)	(506.7)	(251.6)	(890.9)	(506.7)	(251.6)	(290.1)
	30.2	1101.6C	2.3	220.9C	21.9	15.2T	4.4	202.7T		18.2	100.1C					29.1
		470.9	795.7	1184.1	1438.4	1432.5	1506.0	1292.3		896.7	905.2					916.1
4025	292.0	763.0	16.4	981.1	1369.5	34.4	1373.9	1428.0	39.0	1079.7	866.0	15.3	788.1	886.7	14.7	365.1
	(218.7)	(216.5)	(554.0)	(390.0)	(713.7)	(407.5)	(607.3)	(244.8)	(607.3)	(244.8)	(465.7)	(250.4)	(886.7)	(465.7)	(250.4)	(254.9)
	148.1	1357.0C	133.8	310.7C	62.4	9.7T	142.4	329.6T		149.2	173.3C					157.9</

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

15F	4000	520.8 (213.8)	520.8 (79.0)	15.0	710.2 (318.3)	219.5 (79.8)	67.7	354.8 (143.2)	354.8 (79.8)
		93.2	107.6T		73.7	26.8C		68.4	91.7C
14F	4000	334.4 (213.8)	872.9 (141.6)		562.8 (318.3)	765.9 (197.4)		218.0 (143.2)	
		604.7 (272.0)	939.2 (141.6)	33.1	965.7 (463.7)	655.6 (197.4)	55.1	547.9 (243.5)	
13F	4050	60.7	291.3T		38.2	12.0C		60.9	303.9C
		483.3 (272.0)	1070.3 (175.9)		889.2 (463.7)	1100.5 (281.6)		426.1 (243.5)	
12F	4000	697.4 (350.7)	1180.6 (175.9)	55.2	1107.9 (541.1)	926.9 (281.6)	86.8	674.5 (346.2)	
		12.7	506.0T		12.3	56.6T		26.5	599.1C
11F	4000	482.6 (243.7)	1205.4 (183.3)	32.4	1049.7 (513.0)	992.4 (284.4)	31.5	327.8 (182.1)	
		4.7	736.8T		23.8	111.5T		36.3	901.8C
10F	4000	748.9 (325.0)	1241.0 (190.8)	20.0	1220.2 (577.7)	1021.5 (277.2)	23.4	574.2 (268.4)	
		98.9	978.1T		64.8	146.9T		37.5	1197.5C
9F	4025	839.5 (356.7)	1390.6 (207.7)	61.2	1399.8 (635.2)	1222.3 (322.1)	62.8	597.4 (275.2)	
		121.8	1235.0T		121.4	210.9T		43.4	1536.7C
8F	4000	955.9 (326.6)	1551.9 (220.9)	138.0	1604.1 (645.0)	1485.3 (359.6)	190.6	593.6 (248.4)	
		302.7	1562.6T		314.1	243.8T		96.9	1912.4C
7F	4000	1434.0 (461.4)	1784.6 (239.1)	254.0	1949.1 (723.9)	1648.3 (383.2)	268.8	710.9 (275.7)	
		511.3	1911.3T		501.3	275.9T		159.4	2310.4C
6F	4000	1484.1 (535.4)	1895.6 (247.8)	309.8	1989.7 (797.7)	1660.2 (386.2)	269.7	728.7 (303.9)	
		413.3	2250.2T		394.3	319.8T		121.0	2709.8C
5F	4000	1234.2 (573.5)	1891.6 (247.1)	309.9	1743.2 (832.0)	1672.6 (389.6)	270.1	645.6 (308.1)	
		87.3	2571.9T		79.2	383.7T		29.5	3111.1C
4F	4000	831.5 (468.6)	1891.1 (246.9)	311.0	1368.8 (737.4)	1684.6 (394.0)	266.0	565.8 (298.4)	
		105.7	2877.0T		105.9	466.3T		31.0	3516.6C
3F	4000	847.7 (587.3)	1890.5 (246.6)	312.1	1378.8 (872.6)	1693.4 (396.2)	267.1	531.3 (340.8)	
		326.9	3165.4T		366.3	561.8T		150.2	3923.3C
2F	4450	383.6 (569.4)	1885.1 (245.8)	311.8	856.7 (778.8)	1706.7 (399.7)	267.7	339.5 (313.8)	
		755.2	3433.1T		701.0	678.7T		288.1	4330.1C
1F		1894.1 (569.4)	1251.7 (244.9)		2258.7 (778.8)	1180.6 (402.2)		915.6 (313.8)	
		11.2 (833.2)	1882.9 (244.9)	315.6	708.5 (1253.3)	1715.5 (402.2)	267.5	265.0 (456.0)	
		1865.0	3680.9T		2080.1	821.0T		749.7	4732.3C
		3718.7 (833.2)	1824.7 (433.1)		4868.6 (1253.3)	1764.3 (667.8)		1764.3 (456.0)	
		4101.8 0.0	3718.7 (433.1)	947.0	1061.1 0.0	9043.9 (667.8)	639.8	5393.9 0.0	
		12800				7200			
		20000							


A

B

C

1 フレーム (S=1/283)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

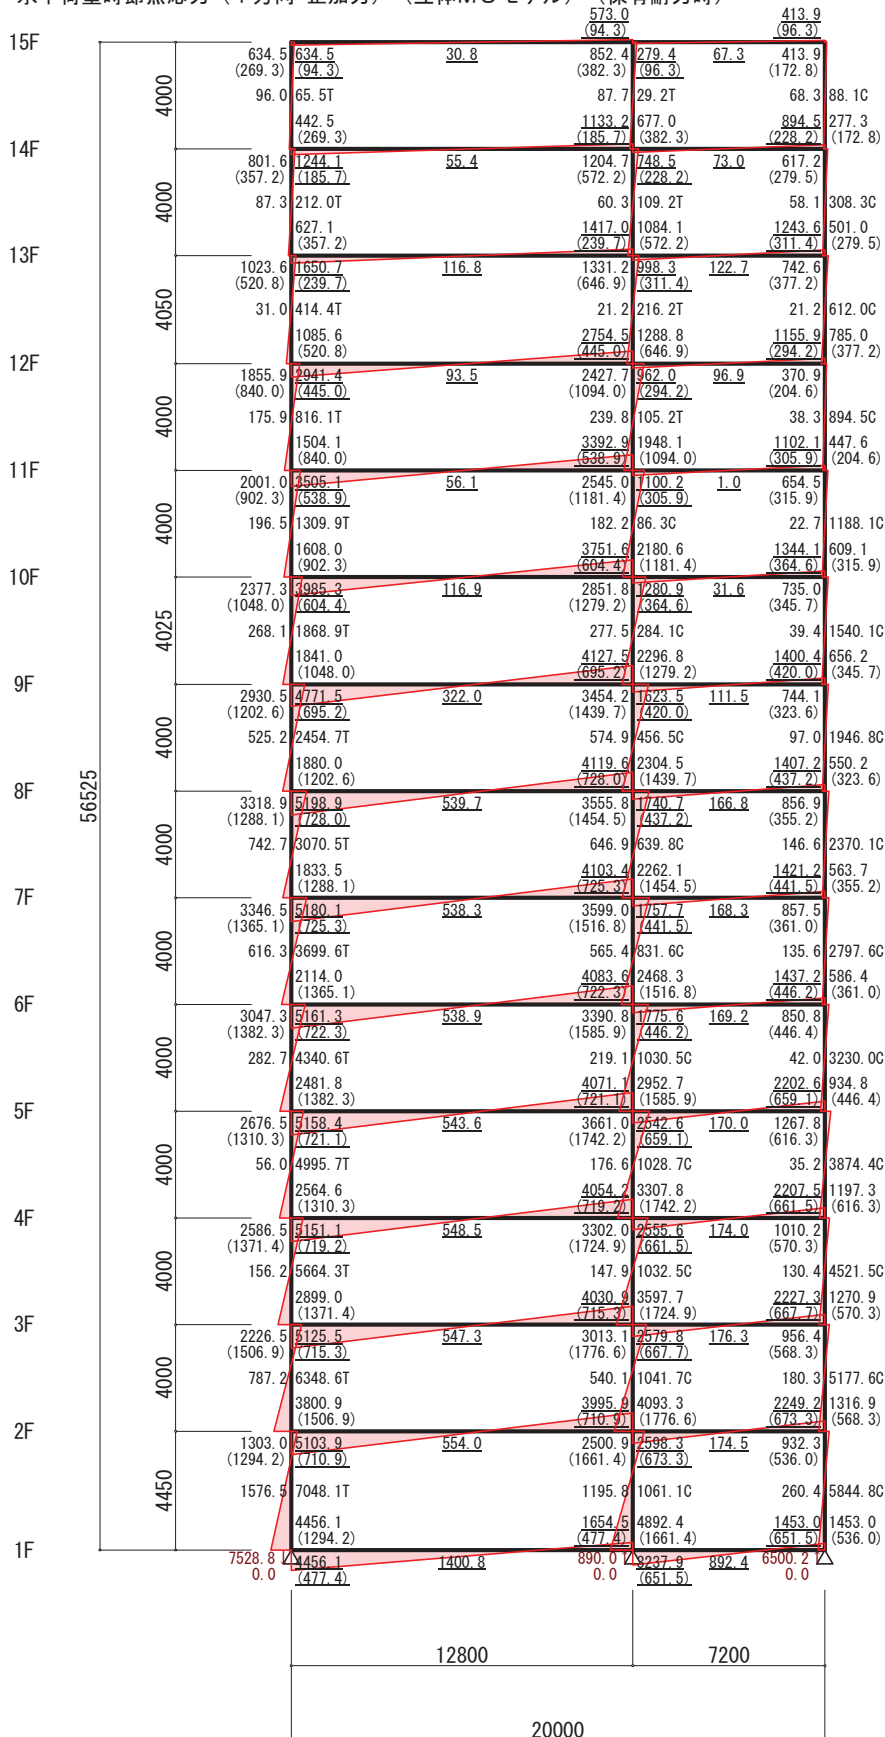


A

B


C

2 フレーム (S=1/283)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

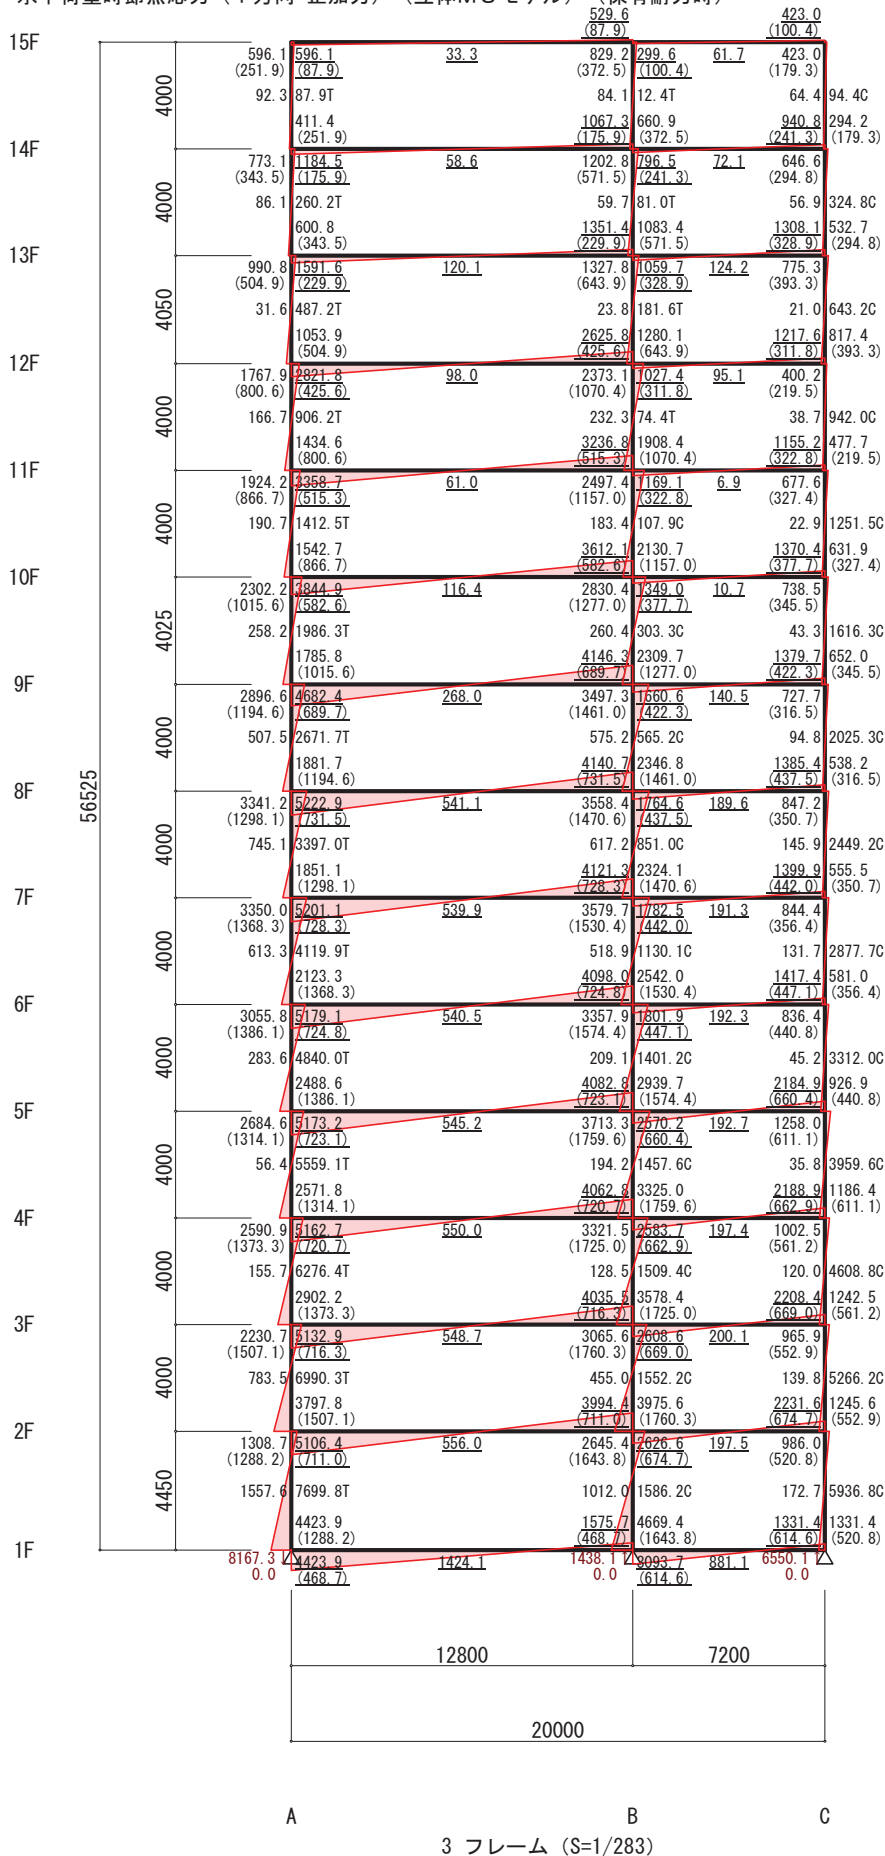

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

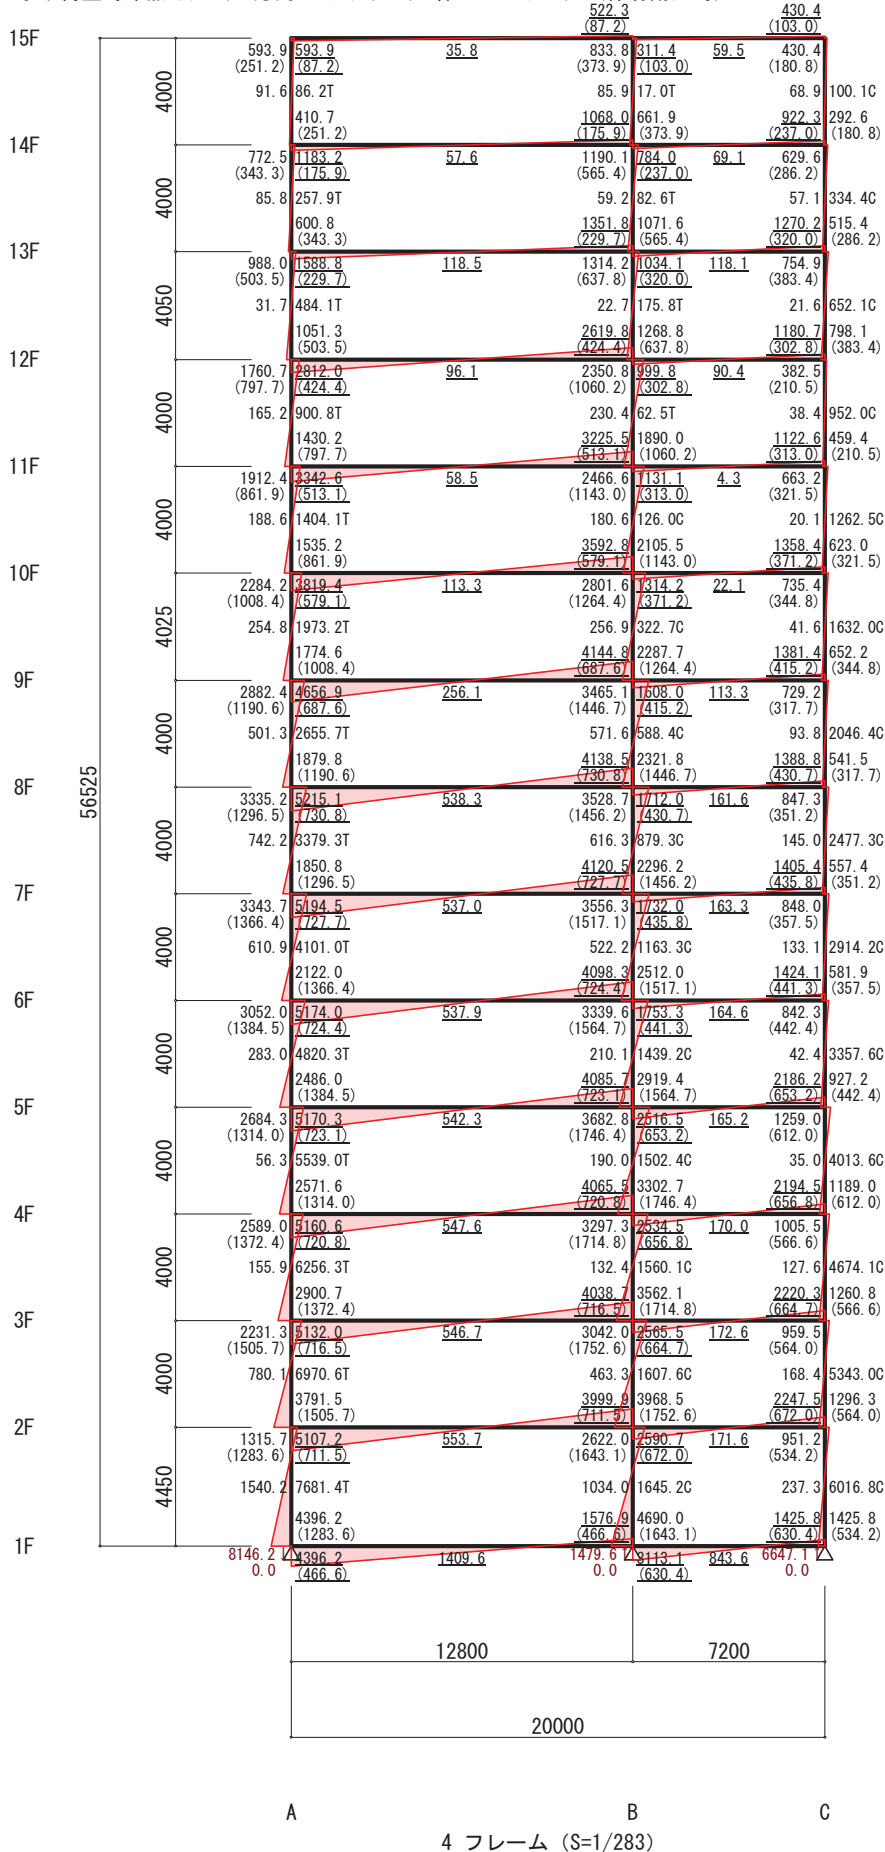

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

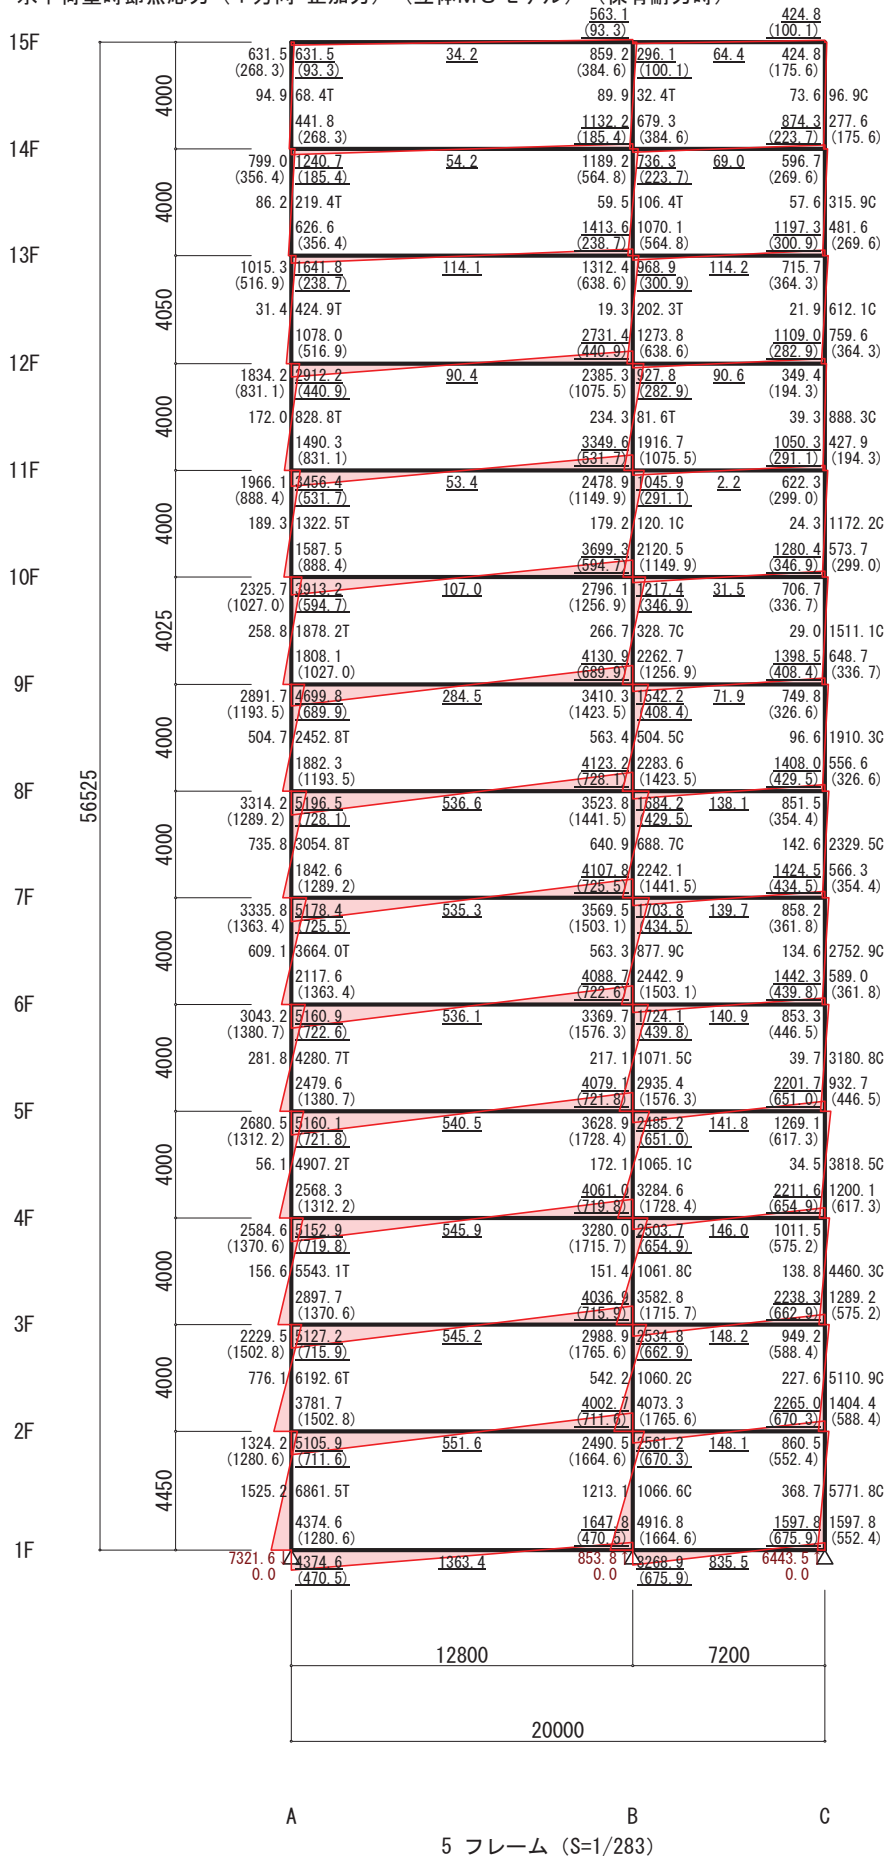

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				481.8 (77.7)		356.1 (80.5)	
15F	513.0 (210.6)	513.0 (77.7)	15.6	705.2 (316.2)	223.4 (80.5)	66.3	356.1 (144.0)
	91.7	103.9T		72.9	23.8C		68.0 88.9C
	329.5 (210.6)	859.0 (139.4)		559.4 (316.2)			763.4 220.0 (197.0) (144.0)
14F	595.6 (268.2)	925.2 (139.4)	33.1	954.2 (458.4)	654.6 (197.0)	54.4	543.4 (242.1)
	59.1	282.7T		37.4	6.0C		59.2 297.4C
	477.3 (268.2)	1051.0 (172.7)		879.4 (458.4)			1088.5 425.1 (278.8) (242.1)
13F	682.6 (344.2)	1160.0 (172.7)	54.5	1090.1 (532.8)	918.5 (278.8)	85.0	663.4 (341.1)
	14.3	493.3T		11.2	63.5T		27.4 587.6C
	711.2 (344.2)	1111.9 (178.7)		1067.6 (532.8)			1035.0 718.2 (279.0) (341.1)
12F	464.4 (236.3)	1175.6 (178.7)	31.8	1017.9 (498.3)	973.6 (279.0)	30.7	316.8 (176.5)
	8.2	719.1T		21.2	118.0T		36.1 882.3C
	480.8 (236.3)	1165.4 (185.1)		975.5 (498.3)			951.0 389.1 (270.5) (176.5)
11F	723.0 (317.9)	1203.8 (185.1)	19.2	1186.4 (568.4)	996.5 (270.5)	22.7	561.9 (266.1)
	87.2	955.8T		49.5	152.5T		29.7 1169.7C
	548.7 (317.9)	1273.6 (205.8)		1087.3 (568.4)			1098.2 502.5 (317.2) (266.1)
10F	812.2 (348.2)	1360.9 (205.8)	43.6	1371.8 (624.8)	1185.5 (317.2)	43.7	595.7 (276.0)
	111.4	1215.7T		114.4	212.0T		40.3 1505.1C
	589.4 (348.2)	1280.7 (218.0)		1143.1 (624.8)			1105.5 515.1 (353.0) (276.0)
9F	920.2 (314.7)	1509.7 (218.0)	114.5	1574.0 (641.7)	1436.4 (353.0)	165.5	590.4 (249.4)
	290.9	1561.1T		290.7	232.1T		91.5 1878.7C
	338.4 (314.7)	1281.0 (235.6)		992.7 (641.7)			1113.6 407.4 (384.0) (249.4)
8F	1395.9 (453.6)	1734.3 (235.6)	226.7	1939.6 (725.6)	1651.3 (384.0)	268.8	706.2 (275.8)
	488.6	1938.7T		488.3	253.2T		154.6 2285.6C
	418.6 (453.6)	1281.0 (248.6)		962.9 (725.6)			1123.5 396.9 (387.0) (275.8)
7F	1482.0 (537.8)	1900.7 (248.6)	309.8	1980.9 (798.2)	1662.9 (387.0)	269.7	726.5 (304.3)
	406.4	2320.2T		384.5	277.2T		118.0 2696.7C
	669.1 (537.8)	1276.4 (247.9)		1212.0 (798.2)			1135.0 490.6 (390.3) (304.3)
6F	1227.1 (571.1)	1896.3 (247.9)	310.0	1739.7 (831.0)	1675.3 (390.3)	270.1	644.4 (307.7)
	84.9	2690.3T		77.7	318.1T		29.0 3111.8C
	1057.3 (571.1)	1273.2 (247.5)		1584.3 (831.0)			1155.3 586.5 (394.8) (307.7)
5F	838.1 (471.5)	1895.4 (247.5)	311.1	1376.4 (741.1)	1687.4 (394.8)	266.1	568.8 (299.8)
	105.0	3049.5T		105.9	375.9T		30.9 3533.1C
	1048.1 (471.5)	1269.7 (247.2)		1588.1 (741.1)			1161.8 630.5 (396.9) (299.8)
4F	845.9 (587.1)	1894.0 (247.2)	312.2	1377.4 (872.0)	1695.9 (396.9)	267.1	531.2 (341.0)
	328.2	3396.2T		366.5	445.2T		150.8 3957.0C
	1502.4 (587.1)	1263.9 (246.2)		2110.4 (872.0)			1172.9 832.8 (400.2) (341.0)
3F	385.1 (560.0)	1887.5 (246.2)	311.8	861.8 (773.1)	1708.4 (400.2)	267.8	340.1 (309.9)
	734.9	3722.7T		684.4	534.2T		279.7 4381.3C
	1854.9 (560.0)	1252.5 (243.5)		2230.7 (773.1)			1181.4 899.4 (402.5) (309.9)
2F	10.1 (807.6)	1864.9 (243.5)	306.2	738.1 (1236.6)	1716.3 (402.5)	267.5	282.0 (456.4)
	1786.9	4019.6T		2013.3	650.9T		733.5 4801.0C
	3583.9 (807.6)	1774.6 (418.6)		4764.7 (1236.6)			1748.9 1748.9 (658.2) (456.4)
1F	4460.5 0.0	3583.9 (418.6)	904.7	876.7 0.0	2990.1 (658.2)	620.6	5467.7 0.0
			12800		7200		
			20000				
	A	B	C				

6 フレーム (S=1/283)

15F	56525	4000	530.5 (218.1)	530.5 (80.9)	12.9	705.8 (316.4)	201.1 (75.3)	69.8	340.8 (136.9)	83.1T
94.4			111.5C		73.0	28.0T	66.9	206.9 (136.9)		
14F		4000	610.0 (275.7)	951.7 (143.6)	32.5	960.3 (461.4)	633.3 (191.5)	56.1	538.6 (239.6)	284.2T
58.5			300.5C		37.6	13.3T	59.5	419.6 (239.6)		
13F		4050	493.0 (275.7)			1078.3 (176.8)	885.1 (461.4)	1072.1 (273.7)		
691.3 (347.3)			1184.3 (176.8)	53.0	1091.5 (532.7)	898.3 (273.7)	86.9	652.5 (335.5)		
12F		4000	518.6C		12.8	52.2C		27.0	566.4T	
715.2 (347.3)				1147.7 (184.2)	1065.9 (532.7)	1021.5 (274.9)		706.5 (335.5)		
11F		4000	495.4 (249.5)	1210.6 (184.2)	31.4	1039.5 (506.4)	957.6 (274.9)	31.9	315.0 (173.6)	852.5T
3.6			753.0C		26.7	103.4C		32.3	379.5 (173.6)	
10F		4025	502.5 (249.5)			1201.2 (189.6)	986.0 (506.4)	959.4 (272.0)		
723.1 (302.8)			1225.7 (189.6)	12.2	1214.3 (575.8)	999.1 (272.0)	19.9	579.9 (277.2)		
9F		4000	117.5	996.9C		62.8	143.4C		25.6	1135.5T
743.8 (297.1)			1232.0 (197.2)	30.4	1466.8 (669.6)	1262.8 (345.5)	18.9	696.2 (328.0)		
8F		4000	145.9	1246.6C		119.2	249.7C		36.1	1490.4T
451.9 (297.1)					1467.5 (211.7)	1228.3 (669.6)		1389.2 (415.3)		
7F	4000	790.0 (224.1)	1241.9 (211.7)	112.8	1840.2 (757.4)	1601.1 (415.3)	106.0	765.2 (329.7)	624.0 (328.0)	
341.7		1571.2C		325.5	365.9C		105.8	1913.3T		
6F	4000	106.5 (224.1)			1731.6 (232.7)	1189.2 (757.4)	1388.2 (419.9)		553.6 (329.7)	
1140.4 (309.2)		1246.9 (232.7)	242.3	2177.2 (852.0)	1634.7 (419.9)	123.3	834.6 (340.6)			
5F	4000	522.0	1919.3C		473.1	464.0C		153.3	2338.8T	
96.5 (309.2)				1873.3 (244.3)	1230.9 (852.0)		1378.1 (416.8)			
4F	4000	1157.3 (379.4)	1253.7 (244.3)	309.8	2265.3 (948.1)	1622.9 (416.8)	122.4	850.1 (369.1)	2759.3T	
398.5		2259.4C		369.0	562.4C		111.9	626.4 (369.1)		
3F	4000	360.3 (379.4)			1877.5 (244.9)	1527.3 (948.1)		1366.6 (413.5)		
897.4 (413.1)		1257.7 (244.9)	309.9	1960.7 (952.4)	1610.5 (413.5)	122.0	740.2 (358.2)			
2F	4450	71.2	2583.9C		55.9	670.9C		23.9	3175.2T	
755.0 (413.1)				1880.3 (245.2)	1848.9 (952.4)		1367.2 (412.0)			
1F		503.3 (316.0)	1258.3 (245.2)	311.0	1630.7 (882.7)	1599.4 (412.0)	116.1	674.8 (356.3)	3588.9T	
		128.6	2894.2C		134.7	792.3C		37.8	750.4 (356.3)	
		498.3 (419.4)	1258.9 (245.5)	312.1	1573.7 (984.6)	1590.6 (409.9)	115.0	610.2 (390.0)	3999.1T	
		340.4	3190.6C		395.5	924.9C		169.9	949.9 (390.0)	
		1179.1 (419.4)			1887.8 (246.3)	2364.7 (984.6)		1348.6 (406.4)		
		85.1 (438.8)	1264.3 (246.3)	311.8	1100.3 (926.6)	1577.3 (406.4)	114.4	398.7 (3		

C

1 フレーム (S=1/283)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					601.4 (98.1)			400.8 (91.5)			
15F	56525	4000	654.8 (277.7)	654.8 (98.1)	26.7	859.2 (385.8)	257.8 (91.5)	71.5	400.8 (166.7)	85.2T	
			99.3	68.2C		87.5	17.3C		67.4		
				456.1 (277.7)			1167.0 (191.1)	684.2 (385.8)		876.5 (222.3)	266.0 (166.7)
14F		4000	822.7 (370.9)	1278.9 (191.1)	55.9	1206.7 (568.6)	723.8 (222.3)	76.4	610.5 (277.8)		
			81.0	218.4C		69.4	81.0C		54.9	301.3T	
				660.7 (370.9)		1477.5 (245.7)	1067.8 (568.6)		1229.1 (310.8)	500.6 (277.8)	
13F		4050	1006.2 (507.6)	1666.8 (245.7)	94.7	1418.2 (686.3)	1008.5 (310.8)	110.3	728.4 (369.9)		
			21.8	425.5C		28.4	177.4C		20.6	606.2T	
				1049.7 (507.6)		2820.6 (451.8)	1361.4 (686.3)		1136.3 (289.7)	769.7 (369.9)	
12F		4000	1912.4 (859.4)	2962.1 (451.8)	70.8	2408.5 (1091.0)	949.3 (289.7)	93.5	366.5 (201.5)		
			193.5	833.3C		226.4	52.9C		36.5	886.9T	
				1525.4 (859.4)		3434.1 (547.1)	1955.6 (1091.0)		1078.4 (297.7)	439.5 (201.5)	
11F		4000	2043.9 (930.7)	3569.3 (547.1)	67.6	2543.2 (1167.7)	1064.7 (297.7)	6.8	638.9 (306.4)		
			182.5	1334.7C		207.8	157.4T		26.1	1175.2T	
				1678.9 (930.7)		3829.9 (605.6)	2127.6 (1167.7)		1361.5 (370.4)	586.7 (306.4)	
10F	4025	2243.5 (954.2)	3922.4 (605.6)	46.3	3007.7 (1333.4)	1305.4 (370.4)	28.0	774.8 (374.2)			
		323.2	1894.2C		324.4	353.5T		21.7	1535.9T		
			1597.1 (954.2)		4567.0 (665.0)	2359.0 (1333.4)		1678.9 (451.4)	731.5 (374.2)		
9F	4000	2347.4 (913.2)	3944.5 (665.0)	311.2	3779.2 (1591.9)	1571.2 (451.4)	53.8	947.4 (429.4)			
		521.1	2445.6C		595.4	477.5T		88.6	1977.0T		
			1305.2 (913.2)		5030.2 (701.6)	2588.4 (1591.9)		1837.2 (473.5)	770.1 (429.4)		
8F	4000	2645.7 (986.4)	3950.9 (701.6)	539.7	4013.4 (1645.3)	1572.0 (473.5)	132.6	1067.1 (461.6)			
		672.6	3030.9C		722.9	615.2T		143.8	2439.6T		
			1299.9 (986.4)		5046.5 (704.4)	2567.6 (1645.3)		1823.2 (469.2)	779.4 (461.6)		
7F	4000	2669.9 (1066.5)	3969.8 (704.4)	538.3	4033.9 (1701.4)	1555.0 (469.2)	134.1	1043.8 (460.0)			
		536.8	3635.6C		631.1	773.6T		123.7	2897.7T		
			1596.3 (1066.5)		5066.3 (707.4)	2771.7 (1701.4)		1807.2 (464.5)	796.4 (460.0)		
6F	4000	2392.3 (1088.6)	3988.6 (707.4)	538.9	3831.8 (1803.1)	1537.2 (464.5)	135.0	1010.8 (527.1)			
		215.1	4258.0C		225.6	953.1T		43.3	3351.0T		
			1962.1 (1088.6)		5078.8 (708.6)	3380.7 (1803.1)		2570.0 (675.9)	1097.5 (527.1)		
5F	4000	2029.5 (1017.3)	3991.5 (708.6)	543.6	3994.9 (1923.2)	2296.8 (675.9)	136.6	1472.9 (718.7)			
		5.2	4894.9C		148.4	937.0T		35.0	4015.1T		
			2039.8 (1017.3)		5095.7 (710.5)	3698.1 (1923.2)		2565.1 (673.4)	1402.5 (718.7)		
4F	4000	1959.0 (1095.9)	3998.8 (710.5)	548.5	3681.4 (1924.0)	2283.7 (673.4)	140.7	1162.6 (661.2)			
		232.9	5547.3C		166.5	938.5T		159.9	4677.2T		
			2424.7 (1095.9)		5119.0 (714.3)	4014.4 (1924.0)		2545.3 (667.3)	1482.3 (661.2)		
3F	4000	1599.6 (1169.2)	4024.4 (714.3)	547.3	3364.0 (1999.9)	2259.5 (667.3)	142.9	1062.9 (683.3)			
		738.8	6221.9C		635.7	964.9T		303.8	5335.4T		
			3077.3 (1169.2)		5153.9 (718.7)	4635.4 (1999.9)		2523.3 (661.7)	1670.4 (683.3)		
2F	4450	968.5 (935.6)	4045.9 (718.7)	554.0	2759.4 (1880.6)	2241.0 (661.7)	141.2	852.9 (737.9)			
		1113.3	6924.6C		1424.9	1012.1T		788.9	5991.5T		
			3195.1 (935.6)		3526.1 (525.1)	5609.3 (1880.6)		2430.6 (626.9)	2430.6 (737.9)		
1F		7453.9 0.0	3195.1 (525.1)	165.5	908.9 0.0	908.2 (626.9)	173.7	6619.8 0.0			
					12800		7200				
					20000						

A

B

C

2 フレーム (S=1/283)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				562.9 (92.5)		410.6 (95.5)	
15F	621.1 (262.5)	621.1 (92.5)	29.1	840.3 (378.1)	277.4 (95.5)	66.6	410.6 (173.5)
	96.0	91.6C		84.1	0.7C		63.6
	429.0 (262.5)			1106.7 (182.2)	672.1 (378.1)		922.6 (235.0)
14F	796.2 (357.9)	1225.2 (182.2)	59.2	1204.1 (568.1)	769.5 (235.0)	76.6	639.3 (292.6)
	80.4	268.6C		67.8	53.3C		54.0
		635.3 (357.9)		1410.7 (236.2)	1068.4 (568.1)		1290.7 (326.9)
13F	977.1 (493.9)	1612.4 (236.2)	100.9	1404.9 (679.0)	1062.6 (326.9)	114.1	759.5 (385.4)
	23.1	500.9C		30.0	143.5C		20.8
		1023.3 (493.9)		2699.8 (433.8)	1344.9 (679.0)		1196.2 (306.5)
12F	1830.0 (822.0)	2853.3 (433.8)	76.7	2365.4 (1071.9)	1010.9 (306.5)	92.6	395.0 (215.7)
	186.0	926.2C		222.1	17.4C		36.5
		1458.0 (822.0)		3301.8 (527.2)	1921.6 (1071.9)		1134.9 (315.3)
11F	1988.9 (908.9)	3446.9 (527.2)	72.5	2515.4 (1157.4)	1135.2 (315.3)	0.1	667.0 (321.8)
	171.1	1441.6C		200.5	191.6T		23.4
		1646.6 (908.9)		3702.7 (590.5)	2114.4 (1157.4)		1422.5 (388.7)
10F	2209.1 (941.8)	3855.7 (590.5)	76.5	2964.8 (1311.6)	1376.5 (388.7)	23.0	802.4 (387.7)
	313.6	2021.0C		325.3	390.1T		22.2
		1581.8 (941.8)		4477.3 (655.9)	2314.2 (1311.6)		1720.8 (454.1)
9F	2336.5 (910.6)	3918.4 (655.9)	279.5	3711.5 (1569.4)	1548.5 (454.1)	86.2	962.7 (436.8)
	515.4	2670.0C		572.7	591.9T		89.1
		1305.7 (910.6)		5009.1 (698.1)	2566.2 (1569.4)		1858.9 (473.2)
8F	2620.9 (983.2)	3926.9 (698.1)	541.1	3991.0 (1637.2)	1548.1 (473.2)	155.4	1074.4 (466.2)
	654.7	3359.4C		716.7	814.8T		142.0
		1311.5 (983.2)		5028.5 (701.4)	2557.7 (1637.2)		1844.5 (468.7)
7F	2637.2 (1062.6)	3948.8 (701.4)	539.9	4001.1 (1689.4)	1530.2 (468.7)	157.1	1054.0 (465.5)
	512.1	4053.2C		622.2	1045.4T		123.0
		1613.0 (1062.6)		5051.8 (704.9)	2756.7 (1689.4)		1827.0 (463.6)
6F	2357.8 (1076.5)	3970.8 (704.9)	540.5	3806.0 (1791.1)	1510.8 (463.6)	158.1	1019.1 (531.1)
	204.9	4751.4C		223.9	1284.8T		43.0
		1948.1 (1076.5)		5067.1 (706.6)	3358.3 (1791.1)		2587.7 (674.6)
5F	2028.6 (1015.1)	3976.7 (706.6)	545.2	3978.0 (1914.7)	2269.1 (674.6)	159.3	1482.9 (723.5)
	1.6	5451.8C		148.6	1314.8T		35.5
		2031.9 (1015.1)		5087.1 (708.9)	3680.9 (1914.7)		2583.7 (672.1)
4F	1955.3 (1094.2)	3987.2 (708.9)	550.0	3661.9 (1913.8)	2255.7 (672.1)	164.0	1172.2 (666.0)
	233.2	6155.0C		165.7	1349.8T		159.8
		2421.6 (1094.2)		5114.4 (713.4)	3993.4 (1913.8)		2564.2 (666.0)
3F	1595.4 (1133.5)	4016.9 (713.4)	548.7	3351.8 (1987.3)	2230.8 (666.0)	166.7	1072.3 (686.6)
	671.7	6864.2C		622.9	1395.9T		300.9
		2938.7 (1133.5)		5155.4 (718.7)	4597.6 (1987.3)		2540.9 (660.2)
2F	1104.7 (938.2)	4043.4 (718.7)	556.0	2770.5 (1873.6)	2212.7 (660.2)	164.1	866.8 (744.5)
	982.7	7580.7C		1398.1	1456.0T		789.6
		3070.1 (938.2)		3492.3 (512.7)	5566.7 (1873.6)		2446.0 (627.8)
1F	8091.4 (512.7)	3070.1 (512.7)	211.1	1338.0 (0.0)	3074.5 (627.8)	185.7	6791.8 (0.0)
				12800	7200		
				20000			


A

B

C

3 フレーム (S=1/283)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

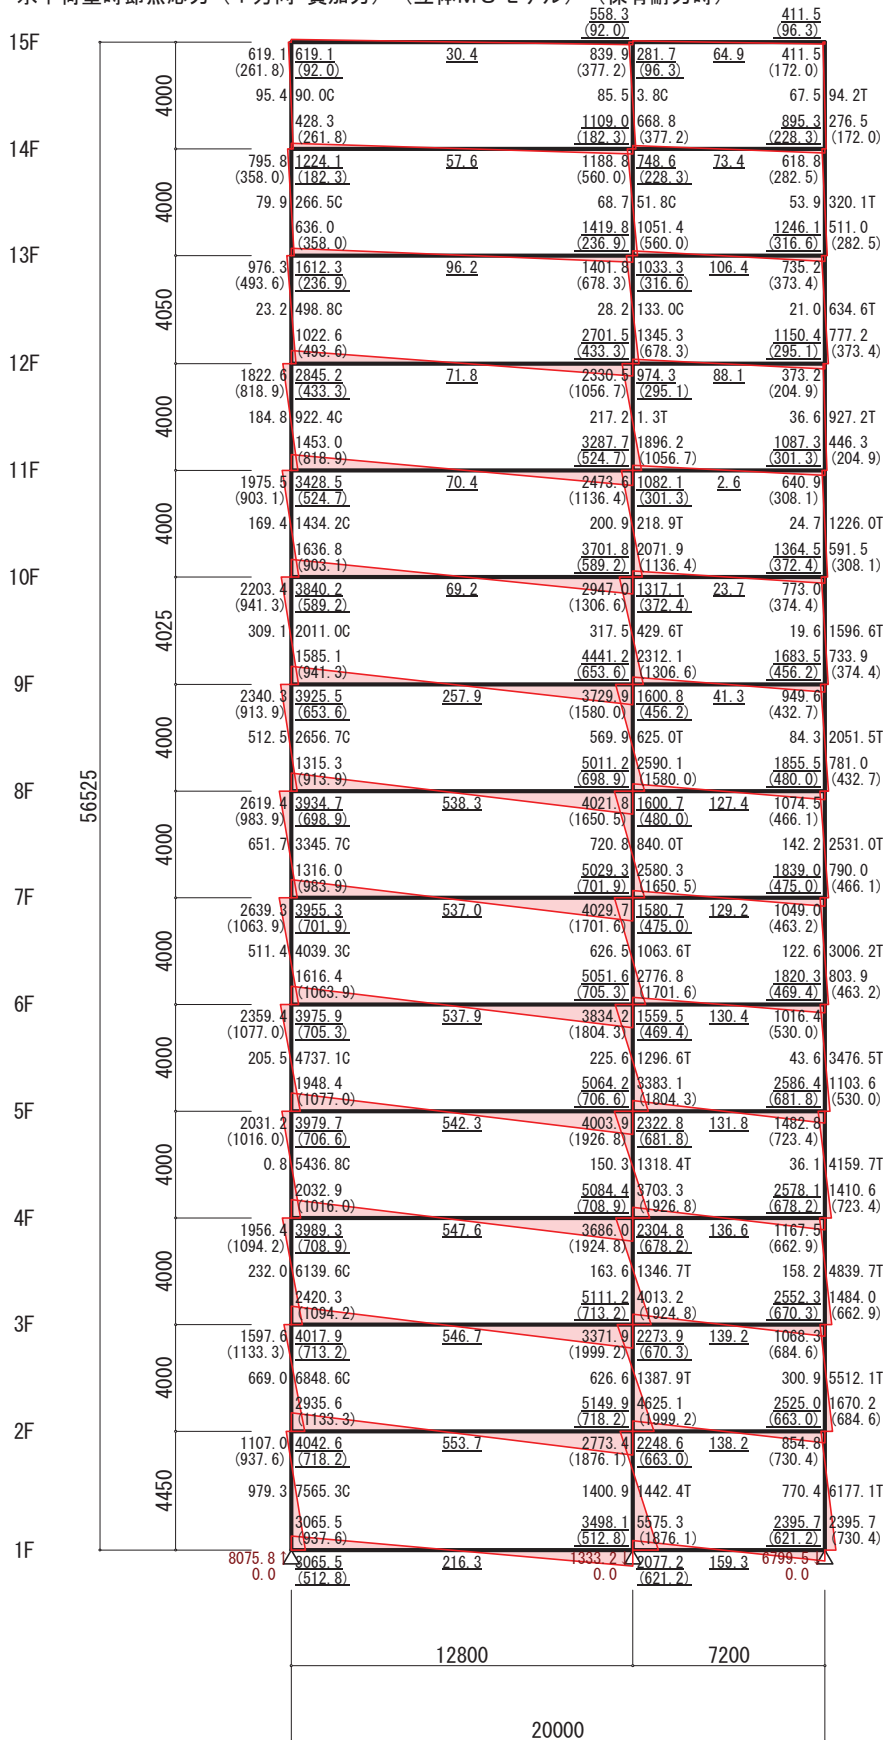


A

B

C

4 フレーム (S=1/283)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

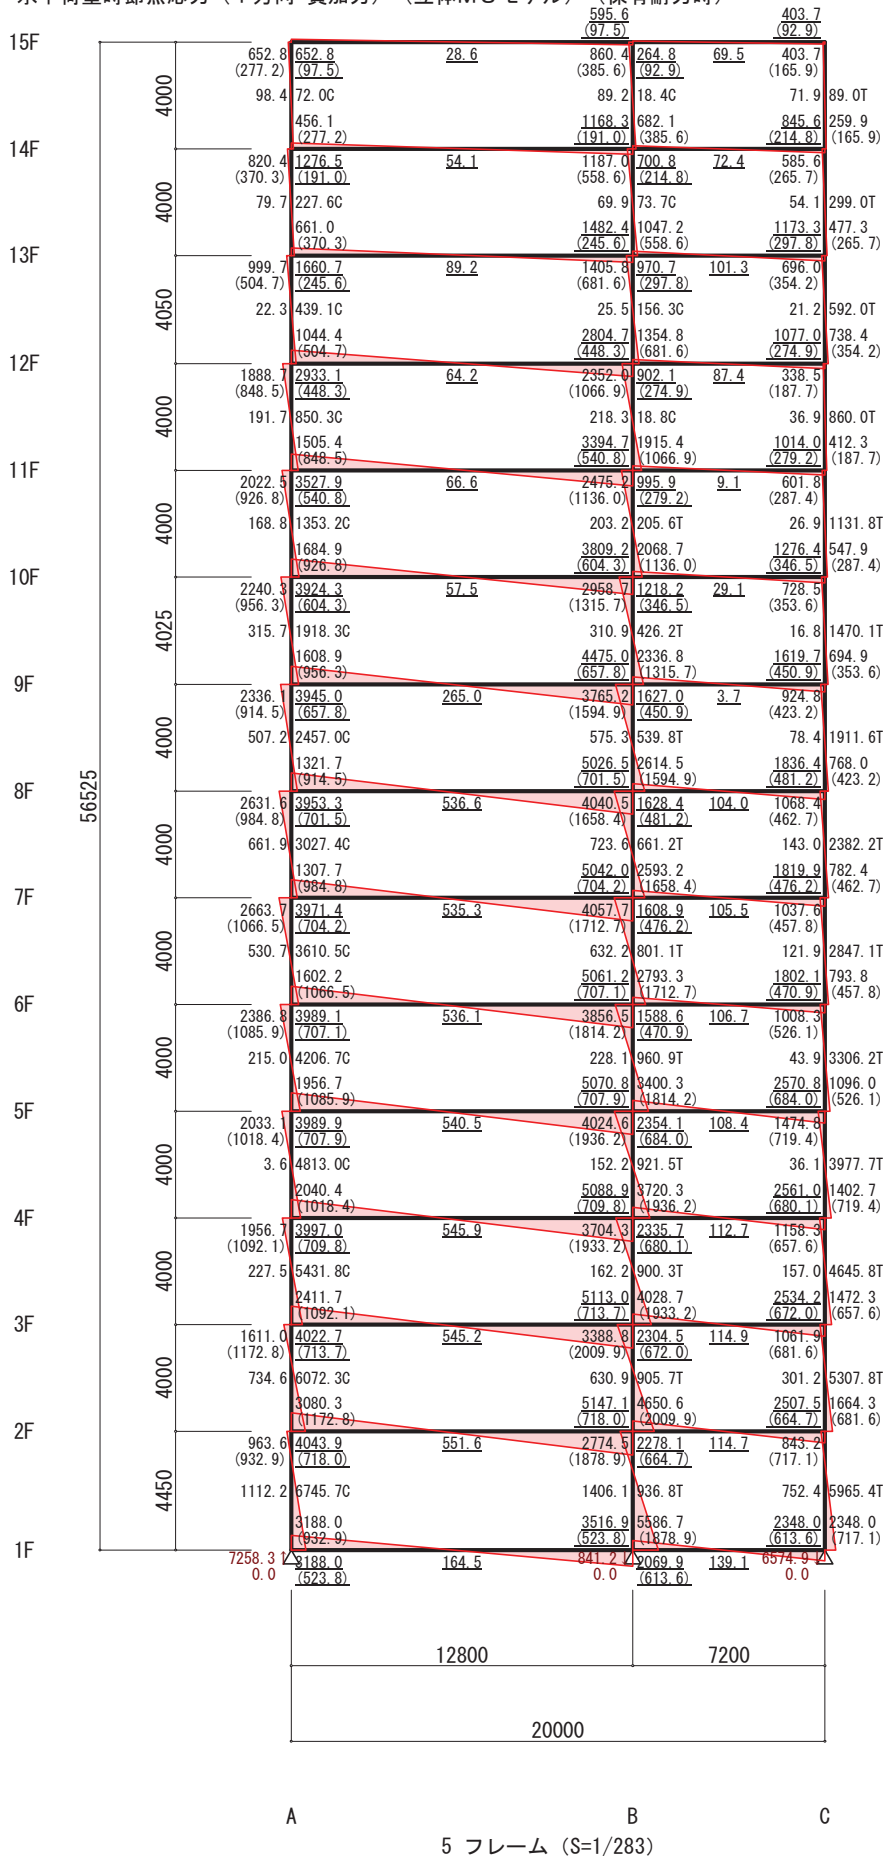

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

15F	4000	523.6 (215.3)	523.6 (79.7)	13.5	702.5 (315.1)	206.0 (76.3)	68.6	343.2 (138.3)	
		93.0	107.4C		72.4	25.3T		66.6	82.6T
14F	4000	601.3 (272.4)	337.6 (215.3)	32.5	874.0 (456.8)	557.8 (315.1)	744.7 (191.5)	534.7 (238.6)	210.0 (138.3)
		56.6	290.9C		36.4	8.0T		57.5	282.4T
13F	4050	488.2 (272.4)	1058.5 (173.6)	52.5	877.3 (456.8)	889.4 (270.7)	85.2	1059.9 (270.7)	419.7 (238.6)
		675.2 (340.0)	1163.4 (173.6)		1070.7 (523.1)	58.0C		640.2 (329.9)	561.7
12F	4000	701.9 (340.0)	1119.7 (179.8)	31.0	1048.0 (523.1)	939.5 (269.6)	31.2	1001.9 (269.6)	695.8 (329.9)
		479.7 (244.4)	1181.6 (179.8)		1011.2 (494.4)	108.5C		306.1 (169.6)	843.3T
11F	4000	9.2	733.2C	17.7	22.5	966.3 (494.4)	19.5	931.0 (264.0)	372.2 (169.6)
		498.0 (244.4)	1174.4 (186.3)		1178.0 (561.5)	143.5C		558.8 (267.2)	1120.1T
10F	4000	711.8 (302.8)	1209.9 (186.3)	18.1	55.1	1067.8 (561.5)	16.3	24.5	509.8 (267.2)
		106.3	973.6C		1261.4 (194.3)	1214.7 (332.9)		672.4 (321.5)	1467.0T
9F	4025	725.9 (295.6)	1225.2 (194.3)	92.2	1408.3 (647.1)	1196.2 (647.1)	81.8	1384.9 (407.4)	621.8 (321.5)
		131.1	1224.3C		106.0	238.5C		25.3	1467.0T
8F	4000	463.8 (295.6)	1419.4 (207.4)	215.1	1419.4 (207.4)	1165.3 (734.2)	123.2	1385.3 (419.0)	560.5 (330.9)
		771.1 (223.9)	1234.9 (207.4)		1771.6 (734.2)	1548.4 (407.4)		763.1 (330.9)	1891.1T
7F	4000	323.3	1566.2C	309.8	303.1	341.0C		101.3	2329.4T
		124.5 (223.9)	1670.2 (227.4)		1631.7 (842.5)	426.3C		147.6	338.6
6F	4000	1115.4 (304.9)	1240.0 (227.4)		451.7	1233.2 (842.5)	137.5 (416.1)	1375.5 (416.1)	529.5 (338.6)
		505.6	1944.3C		1868.3 (243.5)	1620.2 (946.4)	122.4	846.0 (368.3)	2766.1T
5F	4000	1144.4 (377.0)	1248.6 (243.5)	310.0	362.5	502.8C		109.4	627.2 (368.3)
		390.4	2328.7C		1872.9 (244.2)	1530.3 (946.4)		1364.0 (412.7)	736.8 (356.5)
4F	4000	889.4 (409.3)	1253.0 (244.2)	311.1	1950.4 (947.8)	1607.8 (412.7)	121.9	736.8 (356.5)	3200.0T
		70.8	2703.3C		54.9	586.8C		23.8	689.1 (356.5)
3F	4000	747.8 (409.3)	1876.1 (244.5)	311.8	1876.1 (244.5)	1840.7 (947.8)		1364.4 (411.2)	689.1 (356.5)
		506.1 (315.7)	1254.0 (244.5)		1631.9 (881.2)	1596.5 (411.2)	116.0	675.3 (356.0)	3633.5T
2F	4000	125.3	3069.1C	312.2	130.4	682.0C		36.7	748.8 (356.0)
		756.7 (315.7)	1879.7 (244.9)		1892.7 (881.2)	1892.7 (881.2)		1358.0 (409.2)	4064.5T
1F	4450	498.6 (417.2)	1255.3 (244.9)		1575.0 (984.4)	1588.0 (409.2)	115.0	609.2 (388.3)	943.9 (388.3)
		335.9	3424.0C		393.8	787.5C		167.3	4064.5T
1F	4000	1170.4 (417.2)	1885.4 (245.9)	311.8	1885.4 (245.9)	2362.5 (984.4)		1346.9 (405.9)	943.9 (388.3)
		91.5 (429.2)	1261.8 (245.9)		1098.4 (908.5)	1575.6 (405.9)	114.3	403.0 (336.6)	4489.3T
1F	4000	767.0	3759.2C		718.5	904.5C		270.3	943.6 (336.6)
		1625.4 (429.2)	1784.4 (238.1)		816.5 (1240.1)	2535.5 (908.5)		1338.3 (403.6)	943.6 (336.6)
1F	4450	362.7 (588.1)	1262.7 (238.1)	260.8	816.5 (1240.1)	1567.6 (403.6)	114.6	394.8 (567.8)	4906.7T
		1671.1	4052.5C		1942.7	1043.0C		868.6	4906.7T
1F	4000	2979.6 (588.1)	2979.6 (454.2)	72.6	2834.4 (454.2)	4701.8 (1240.1)		2132.0 (555.5)	2132.0 (567.8)
		4527.9 0.0	2979.6 (454.2)		1133.9 0.0	1867.4 (555.5)	132.3	5471.0 0.0	
		12800				7200			
		20000							


A

B


C

6 フレーム (S=1/283)

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

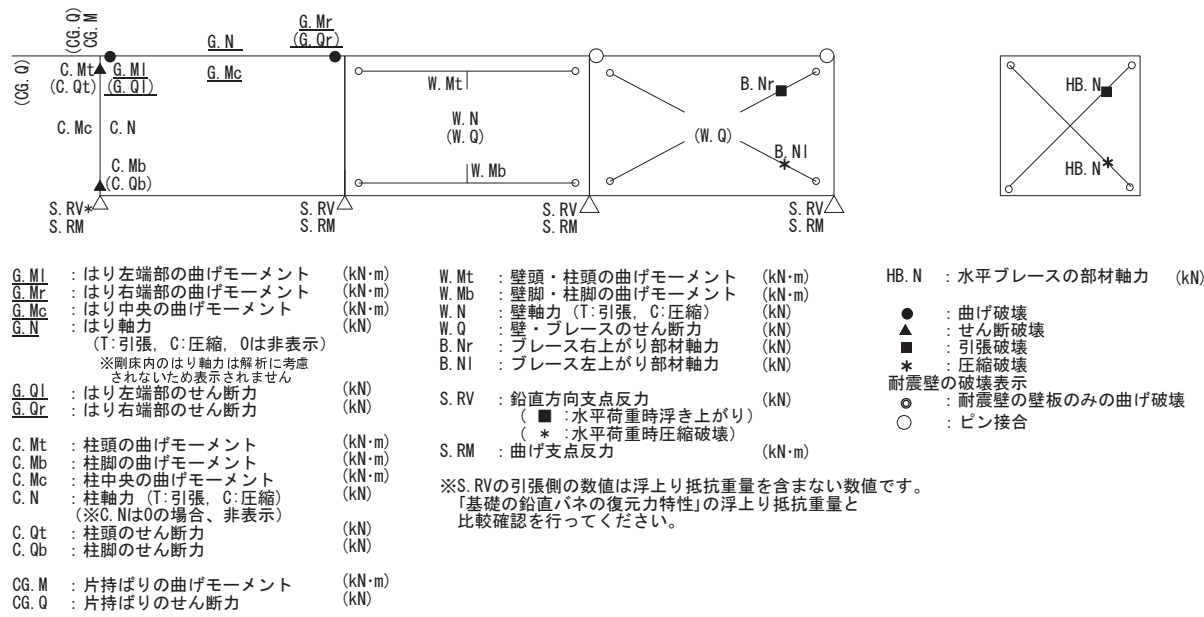

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

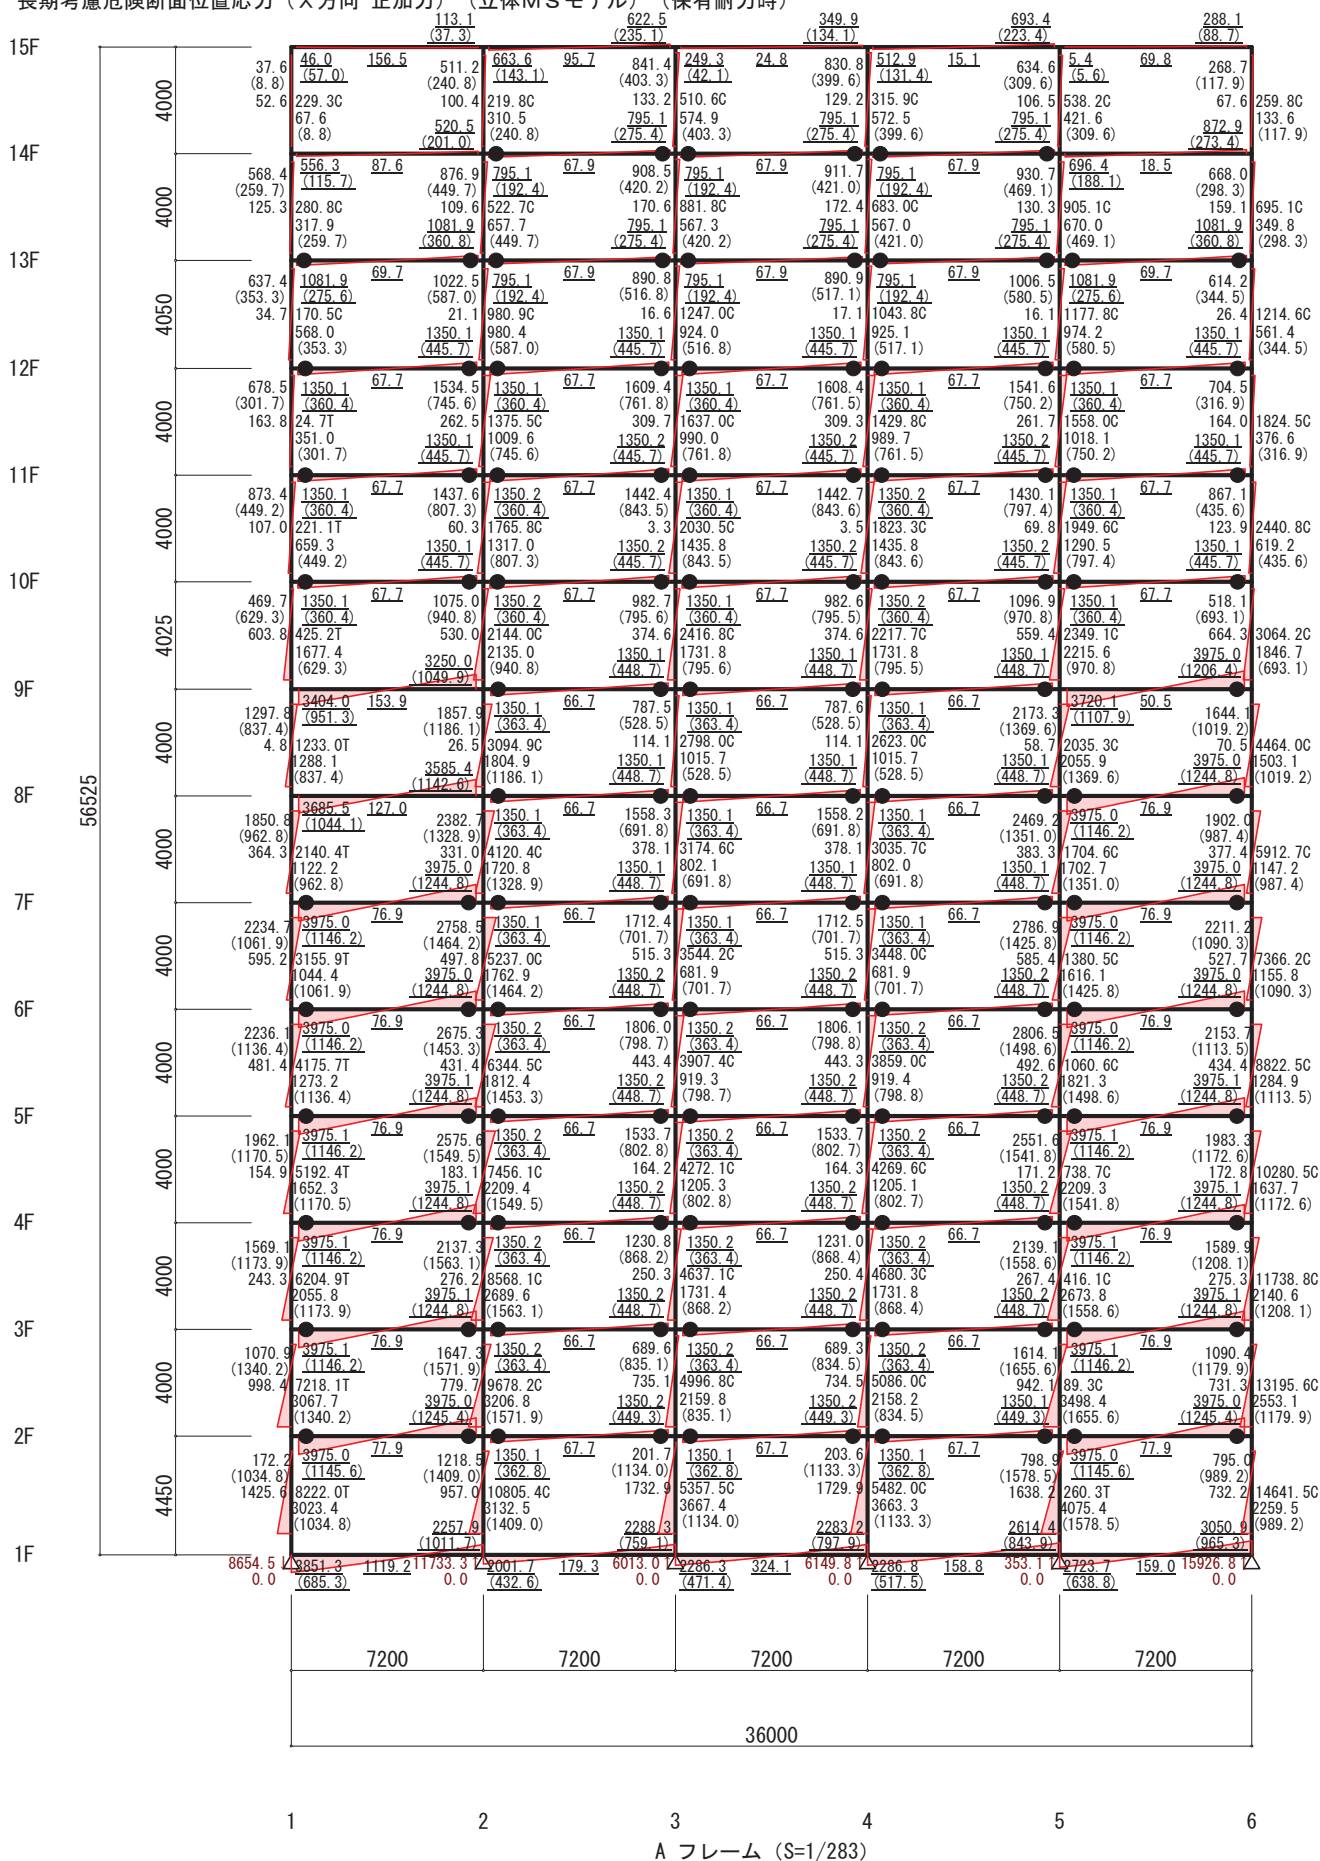


56525

4000	5.6 (24.9)	15.9 (92.3)	192.2	488.0 (231.1)	638.3 (110.5)	126.9	834.3 (398.9)	227.5 (11.8)	51.8	846.8 (403.2)	502.1 (107.3)	1.6	680.5 (335.1)	12.2 (27.1)	57.6	335.2 (156.3)
4000	48.0	401.1C (24.9)	526.0 (220.8)	93.8 (231.1)	398.6C (231.1)	300.4 (296.5)	133.9 (398.9)	760.0C (398.9)	51.8	846.8 (403.2)	502.1 (107.3)	1.6	680.5 (335.1)	12.2 (27.1)	57.6	335.2 (156.3)
4000	574.9 (265.3)	541.7 (93.2)	112.7	892.2 (458.1)	795.1 (171.2)	103.1	916.8 (425.8)	795.1 (171.2)	103.1	913.0 (424.5)	795.1 (171.2)	103.1	965.6 (485.6)	778.8 (197.2)	3.6	718.8 (320.8)
4000	122.3	552.2C (265.3)	110.7 (382.0)	110.7 (382.0)	724.9C (458.1)	169.0 (296.5)	169.0 (425.8)	167.6 (425.8)	103.1	913.0 (424.5)	795.1 (171.2)	103.1	965.6 (485.6)	778.8 (197.2)	3.6	718.8 (320.8)
4050	623.2 (340.9)	1081.9 (254.4)	104.9	1010.5 (576.5)	795.1 (171.2)	103.1	879.9 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4050	41.6	552.4C (340.9)	540.0 (340.9)	27.1 (466.8)	1234.5C (576.5)	101.7 (466.8)	101.7 (466.8)	101.7 (466.8)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4000	702.7 (311.6)	1350.1 (339.2)	101.9	1559.3 (755.4)	1350.1 (339.2)	101.9	1633.3 (769.0)	1350.1 (339.2)	101.9	1632.6 (768.7)	1350.1 (339.2)	101.9	1572.0 (760.8)	1350.1 (339.2)	101.9	739.0 (328.3)
4000	171.2	466.0C (311.6)	360.3 (311.6)	270.7 (466.8)	1635.4C (755.4)	101.7 (466.8)	101.7 (466.8)	101.7 (466.8)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4000	862.4 (423.9)	1350.1 (339.2)	101.9	1431.4 (787.0)	1350.2 (339.2)	101.9	1442.4 (832.8)	1350.2 (339.2)	101.9	1442.6 (832.8)	1350.2 (339.2)	101.9	1425.3 (781.2)	1350.1 (339.2)	101.9	866.7 (426.2)
4000	139.1	376.1C (423.9)	88.7 (466.8)	88.7 (466.8)	2054.9C (787.0)	1350.2 (466.8)	1350.2 (466.8)	1350.2 (466.8)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4025	536.6 (672.9)	1350.1 (339.2)	101.9	1136.4 (972.0)	1350.2 (339.2)	101.9	1022.5 (797.0)	1350.2 (339.2)	101.9	1022.6 (796.9)	1350.2 (339.2)	101.9	1148.5 (985.5)	1350.1 (339.2)	101.9	561.0 (696.1)
4000	611.5	284.8C (672.9)	3718.5 (1210.7)	3718.5 (1210.7)	2180.1 (972.0)	1350.1 (469.9)	1350.1 (469.9)	1350.1 (469.9)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4000	1607.5 (990.4)	3864.2 (1069.8)	183.5	2205.0 (1370.6)	1350.1 (342.3)	100.4	821.6 (531.3)	1350.1 (342.3)	100.4	821.6 (531.3)	1350.1 (342.3)	100.4	2391.9 (1446.7)	3975.0 (1125.0)	110.6	1688.3 (1025.4)
4000	78.3	450.3T (990.4)	3975.0 (1265.9)	3975.0 (1265.9)	3098.1C (1370.6)	1350.1 (469.9)	1350.1 (469.9)	1350.1 (469.9)	103.1	881.1 (507.2)	795.1 (171.2)	103.1	985.1 (565.9)	1081.9 (254.4)	104.9	590.9 (329.6)
4000	1932.6 (987.3)	3975.0 (1125.0)	110.6	2488.3 (1373.1)	1350.1 (342.3)	100.4	1581.3 (693.3)	1350.1 (342.3)	100.4	1581.4 (693.3)	1350.1 (342.3)	100.4	2435.1 (1329.1)	3975.0 (1125.0)	110.6	1928.2 (991.7)
4000	408.2	1436.9T (987.3)														

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		213.1 (107.8)		400.3 (154.5)		349.5 (143.5)		587.0 (198.3)		318.5 (105.9)								
15F	4000	211.7 (70.1)	222.3 (20.3)	76.0	545.2 (261.9)	353.0 (67.0)	47.7	696.2 (351.8)	328.7 (56.0)	61.0	786.2 (366.4)	463.9 (110.8)	9.8	670.5 (300.3)	104.1 (18.4)	35.8	314.9 (115.2)	229.1C 89.6
14F	4000	480.3 (176.8)	544.0 (139.4)	47.0	803.9 (354.6)	765.0 (183.7)	59.6	913.9 (398.6)	748.5 (181.3)	51.4	812.9 (359.3)	608.1 (166.1)	20.5	729.2 (320.6)	585.1 (162.7)	9.0	486.2 (179.4)	581.3C 143.8
13F	4050	169.9	66.9T	140.6 (176.8)	608.1 (191.6)	441.5 (354.6)	795.1 (279.6)	486.1 (398.6)	795.1 (279.6)	488.1C	182.0	389.0C	448.9 (359.3)	608.1 (191.6)	396.9 (320.6)	608.1 (191.6)	171.2 (179.4)	581.3C 143.8
12F	4000	403.2 (229.9)	608.1 (166.1)	20.5	831.2 (512.0)	795.1 (188.1)	74.6	956.3 (618.6)	795.1 (188.1)	74.6	835.1 (513.8)	608.1 (166.1)	20.5	713.6 (418.2)	608.1 (166.1)	20.5	404.1 (230.8)	927.0C 406.5
11F	4000	0.6	188.7T	404.4 (229.9)	807.2 (251.3)	966.8 (512.0)	1350.1 (444.0)	129.9 (618.6)	732.2C	1216.2 (618.6)	67.1	618.1C	969.3 (513.8)	807.2 (251.3)	594.0C	807.2 (251.3)	1.2	927.0C 406.5
10F	4000	330.2 (162.0)	807.2 (223.5)	22.3	1001.7 (543.4)	1350.1 (350.2)	76.5	1254.0 (714.3)	1350.1 (350.2)	76.5	1010.2 (548.1)	807.2 (223.5)	22.3	717.3 (383.6)	807.2 (223.5)	22.3	332.9 (163.5)	1339.1C 224.8
9F	4025	53.9	360.0T	222.4 (162.0)	807.2 (251.3)	852.3 (543.4)	1350.1 (444.0)	1183.1 (714.3)	988.2C	75.1	963.7C	860.0 (548.1)	22.3	717.3 (383.6)	807.2 (251.3)	22.3	54.1 (251.3)	1339.1C 224.8
8F	4000	504.9 (273.7)	807.2 (223.5)	22.3	1085.2 (622.6)	1350.1 (350.2)	76.5	1251.1 (733.2)	1350.1 (350.2)	76.5	1088.0 (625.6)	807.2 (223.5)	22.3	865.1 (487.5)	807.2 (223.5)	22.3	507.1 (275.0)	1747.9C 431.2
7F	4000	38.0	519.8T	429.0 (273.7)	807.2 (251.3)	1039.2 (622.6)	1350.1 (444.0)	1250.5 (733.2)	1248.3C	20.8	1308.4C	1046.5 (625.6)	22.3	865.1 (487.5)	807.2 (251.3)	22.3	38.0 (251.3)	1747.9C 431.2
6F	4025	271.0 (239.6)	807.2 (223.5)	22.3	882.8 (583.5)	1350.1 (350.2)	76.5	1183.2 (711.2)	1350.1 (350.2)	76.5	887.4 (583.4)	807.2 (223.5)	22.3	634.8 (448.3)	807.2 (223.5)	22.3	273.4 (241.0)	2141.0C 549.0
5F	4000	137.8	670.7T	546.5 (239.6)	807.2 (251.3)	1108.2 (583.5)	1350.1 (444.0)	1243.5 (711.2)	1508.4C	107.9	1646.5C	1103.9 (583.4)	22.3	634.8 (448.3)	807.2 (223.5)	22.3	137.8 (241.0)	2141.0C 549.0
4F	4000	189.8 (133.5)	807.2 (223.5)	22.3	844.7 (507.2)	1350.1 (350.2)	76.5	1201.6 (693.3)	1350.1 (350.2)	76.5	860.8 (514.2)	807.2 (223.5)	22.3	573.2 (354.5)	807.2 (223.5)	22.3	192.0 (134.8)	2511.7C 268.1
3F	4000	38.0	796.6T	265.9 (133.5)	807.2 (251.3)	885.8 (507.2)	1350.1 (444.0)	1164.0 (693.3)	1780.8C	16.4	1980.1C	893.6 (514.2)	22.3	573.2 (354.5)	807.2 (223.5)	22.3	38.1 (251.3)	2511.7C 268.1
2F	4000	490.2 (206.5)	807.2 (223.5)	22.3	1082.1 (555.9)	1350.1 (350.2)	76.5	1287.2 (694.1)	1350.1 (350.2)	76.5	1084.4 (557.6)	807.2 (223.5)	22.3	849.6 (417.6)	807.2 (223.5)	22.3	492.6 (207.8)	2865.5C 216.5
1F	4450	137.9	904.3T	214.3 (206.5)	807.2 (251.3)	814.5 (555.9)	1350.1 (444.0)	1081.1 (694.1)	2059.8C	133.2	2310.4C	818.0 (557.6)	22.3	849.6 (417.6)	807.2 (223.5)	22.3	138.0 (207.8)	2865.5C 216.5
	4000	516.8 (203.9)	807.2 (223.5)	22.3	1133.2 (569.3)	1350.1 (350.2)	76.5	1362.7 (724.1)	1350.1 (350.2)	76.5	1140.8 (574.4)	807.2 (223.5)	22.3	887.2 (422.9)	807.2 (223.5)	22.3	519.2 (205.3)	3203.1C 181.2
	4000	169.1	1000.9T	178.7 (203.9)	807.2 (251.3)	1760.8C	1350.1 (444.0)	1107.8 (724.1)	2335.5C	160.8	2636.0C	819.2 (574.4)	22.3	887.2 (422.9)	807.2 (223.5)	22.3	169.0 (205.3)	3203.1C 181.2
	4000	546.1 (234.5)	807.2 (223.5)	22.3	1134.4 (567.4)	1350.2 (350.2)	76.5	1333.9 (689.2)	1350.1 (350.2)	76.5	1135.1 (568.6)	807.2 (223.5)	22.3	902.0 (435.7)	807.2 (223.5)	22.3	548.3 (235.5)	3525.7C 255.3
	4000	146.0	1087.8T	254.0 (234.5)	807.2 (253.1)	1958.5C	1350.2 (446.9)	1017.5 (689.2)	2608.6C	165.1	2957.0C	805.0 (568.6)	22.3	902.0 (435.7)	807.2 (223.5)	22.3	146.5 (235.5)	3525.7C 255.3
	4000	465.8 (235.9)	807.2 (225.3)	22.0	1145.9 (621.6)	1350.2 (353.2)	75.4	1435.2 (783.3)	1350.2 (353.2)	75.4	1155.1 (627.1)	807.2 (225.3)	22.0	873.9 (466.4)	807.2 (225.3)	22.0	469.5 (238.8)	3842.1C 345.2
	4000	63.3	1171.9T	339.2 (235.9)	807.2 (253.1)	2197.7C	1350.2 (446.9)	1237.4 (783.3)	2890.6C	85.3	3271.2C	984.6 (627.1)	22.0	873.9 (466.4)	807.2 (253.1)	22.0	62.2 (238.8)	3842.1C 345.2
	4000	369.3 (281.3)	807.2 (225.3)	22.0	953.5 (621.5)	1350.2 (353.2)	75.4	1188.2 (758.7)	1350.2 (353.2)	75.4	956.5 (621.2)	807.2 (225.3)	22.0	724.4 (490.9)	807.2 (225.3)	22.0	369.0 (278.6)	4153.6C 581.7
	4000	110.6	1252.2T	590.6 (281.3)	807.2 (253.1)	2430.3C	1350.2 (446.9)	1400.4 (758.7)	3172.0C	103.2	3585.1C	1163.0 (621.2)	22.0	724.4 (490.9)	807.2 (225.3)	22.0	106.4 (278.6)	4153.6C 581.7
	4000	113.2 (234.4)	807.2 (225.3)	22.0	758.6 (633.5)	1350.2 (353.2)	75.4	1025.6 (793.3)	1350.2 (353.2)	75.4	773.7 (648.4)	807.2 (225.3)	22.0	490.5 (458.8)	807.2 (225.3)	22.0	125.4 (249.5)	4454.0C 725.8
	4000	286.7	1326.0T	686.7 (234.4)	807.2 (253.1)	2631.7C	1350.1 (447.6)	1681.1 (793.3)	3447.3C	332.4	3899.0C	1438.5 (648.4)	23.0	490.5 (458.8)	807.2 (225.3)	23.0	300.2 (249.5)	4454.0C 725.8
	4450	30.3 (501.9)	807.2 (224.6)	23.0	499.4 (713.3)	1350.1 (352.5)	76.4	739.0 (767.1)	1350.1 (352.5)	76.4	484.5 (665.8)	807.2 (224.6)	23.0	325.4 (676.9)	807.2 (224.6)	23.0	55.6 (447.9)	4757.0C 1583.9
	4450	886.6	1406.0T	1742.8 (501.9)	807.2 (253.1)	2773.4C	1350.1 (446.8)	1878.3 (767.1)	3711.8C	651.4	4219.8C	1787.2 (665.8)	23.0	325.4 (676.9)	807.2 (224.6)	23.0	819.7 (447.9)	4757.0C 1583.9
		1601.6 0.0	1444.3 (338.4)	661.2	3392.9 0.0	1038.1 (170.4)	159.7	4132.6 0.0	1128.0 (179.4)	217.2	4650.8 0.0	981.1 (155.0)	158.2	1827.3 0.0	1215.6 (275.4)	40.7	5402.8 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000																
		C フレーム (S=1/283)																
		1	2	3	4	5	6											

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

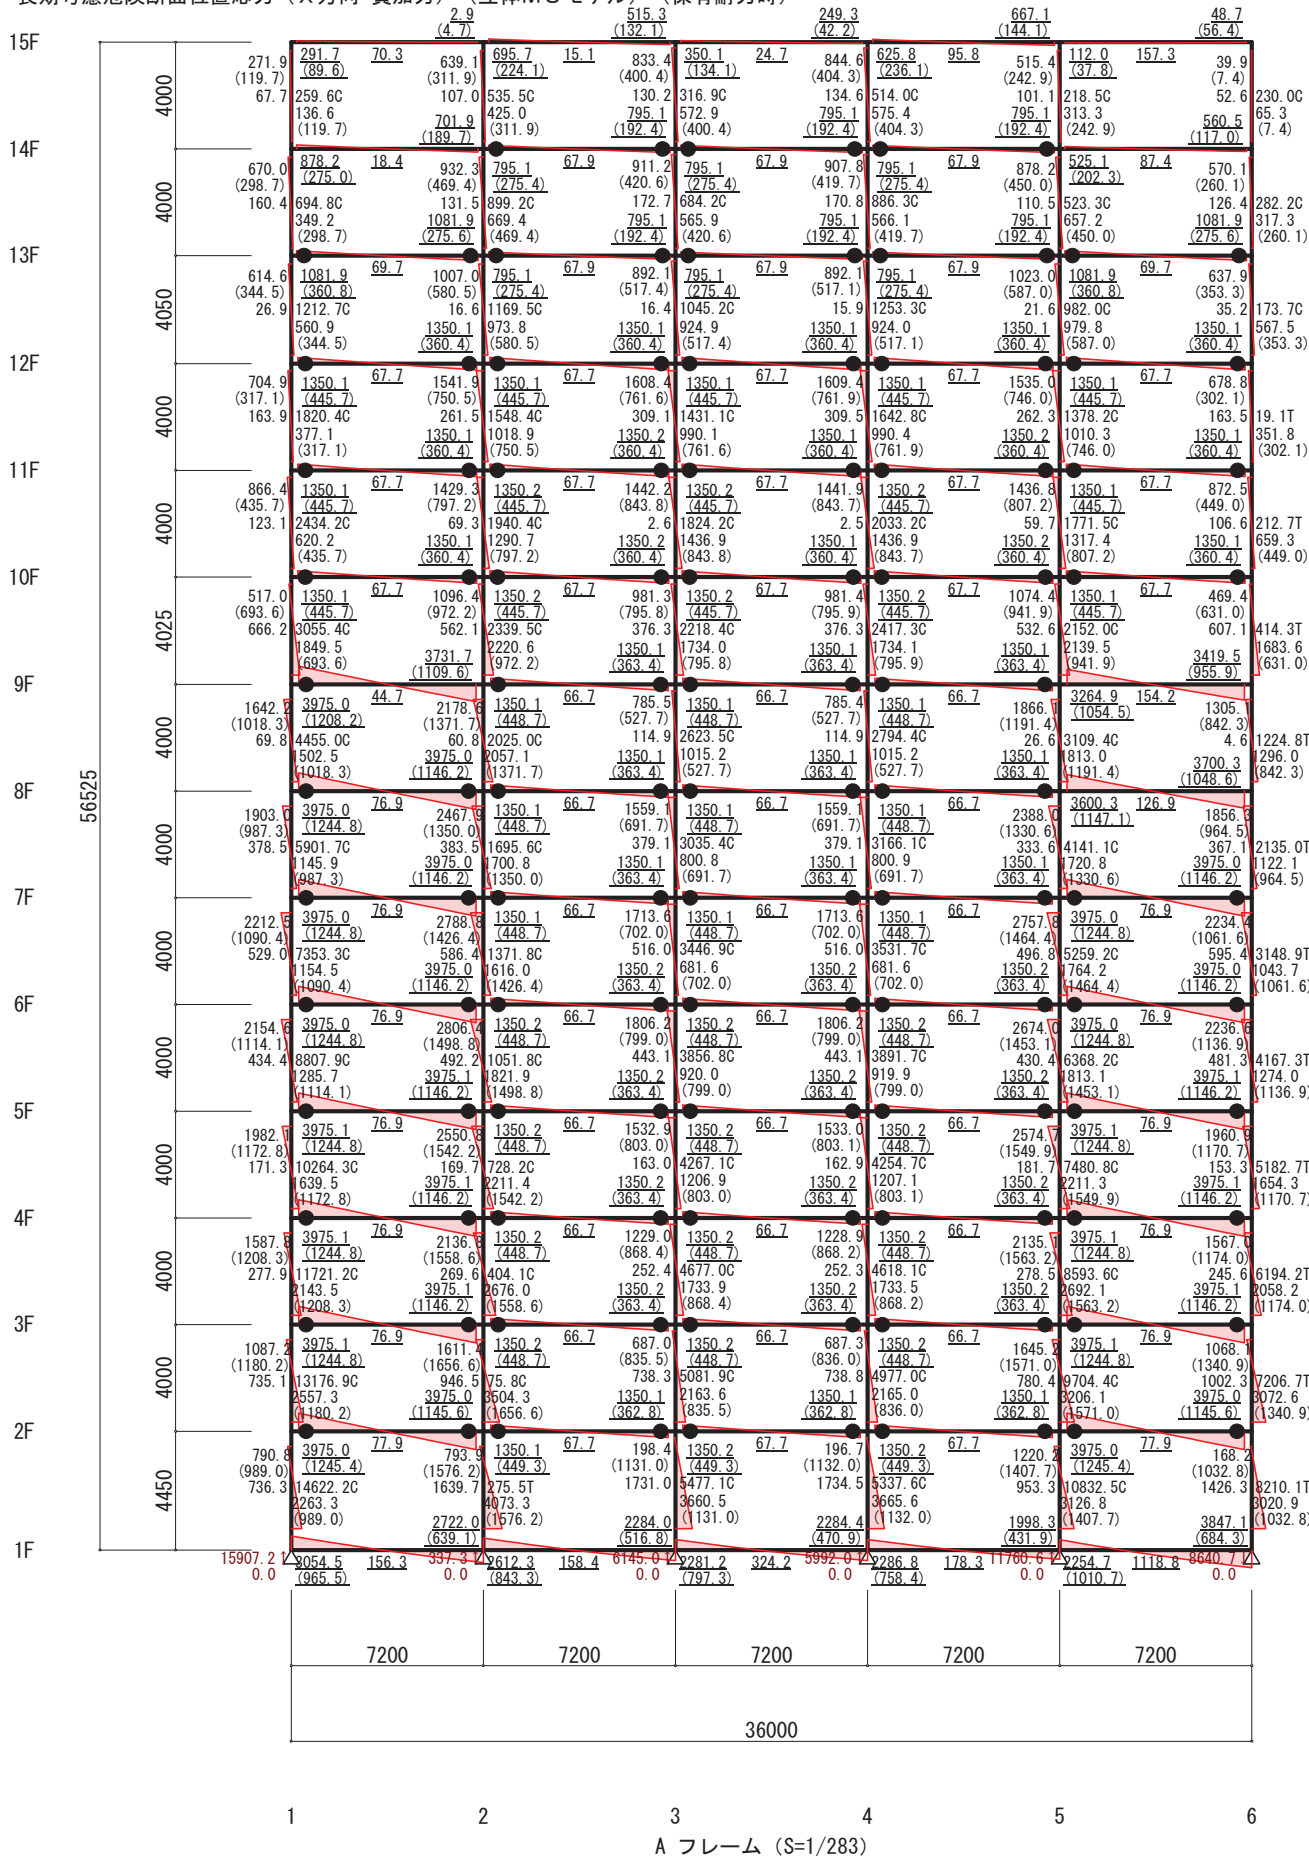

56525


	1	2	3	4	5	6
4000	391.7 (141.4)	48.5 (342.7)	709.7 (252.6)	13.4 (389.7)	355.7 (156.1)	39.5 (399.4)
4000	365.6 (172.5)	71.4 (172.5)	819.1C (342.7)	123.9 (171.2)	564.6C (389.7)	134.5 (171.2)
4000	1034.4 (335.5)	5.7 (207.9)	795.1 (296.5)	103.1 (296.5)	795.1 (296.5)	103.1 (296.5)
4000	842.5C (324.5)	143.6 (254.4)	1325.7C (491.0)	172.4 (171.2)	1069.5C (428.5)	169.0 (171.2)
4050	1081.9 (382.0)	104.9 (1375.4C)	795.1 (296.5)	103.1 (1806.1C)	795.1 (296.5)	103.1 (1594.5C)
4050	588.2 (328.5)	27.8 (1375.4C)	878.1 (506.4)	878.1 (506.4)	880.3 (507.3)	880.3 (507.3)
4000	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1634.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1634.3)
4000	740.5 (329.0)	179.2 (196.8C)	1634.3 (769.6)	1350.1 (466.8)	101.9 (1634.3)	1350.1 (466.8)
4000	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1634.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1634.3)
4000	865.6 (424.8)	140.8 (2601.6C)	1424.9 (781.9)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	561.2 (696.4)	626.9 (324.9C)	1146.6 (981.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)
4000	1687.7 (1024.9)	105.2 (477.2C)	2403.4 (1450.6)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	1929.7 (991.6)	398.2 (6102.8C)	2433.0 (1329.5)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	2226.7 (1096.3)	533.7 (7558.6C)	2819.8 (1434.5)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	2149.5 (1121.6)	417.8 (9026.7C)	2805.4 (1506.1)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	1961.8 (1164.3)	164.2 (10506.3C)	2529.0 (1534.5)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	1598.7 (1216.4)	280.0 (11996.0C)	2141.6 (1558.5)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4000	1082.8 (1167.2)	719.4 (13498.4C)	1603.4 (1679.5)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
4450	837.3 (987.5)	687.5 (15014.3C)	709.1 (1573.0)	1350.1 (466.8)	101.9 (1573.3)	1350.1 (466.8)
	16654.4 (0.0)	319.7 (1007.0)	2945.0 (0.0)	2601.1 (871.9)	234.7 (8617.7C)	8617.7 (0.0)
	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	36000					
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/283)


56525

4000	402.6 (145.9)	405.7 (141.3)	2.5	685.4 (330.0)	453.4 (168.1)	40.8	663.4 (335.9)	303.8 (113.9)	6.1	693.9 (323.4)	545.1 (195.8)	43.4	581.3 (258.4)	108.5 (85.7)	105.8	166.1 (51.8)	40.0C 15.8 (51.8)
4000	146.5	265.4C (145.9)		106.0 (599.0) (164.7)	208.2C (330.0)		73.6 (751.1) (181.6)	164.0C (335.9)		126.0 (720.9) (172.0)	328.9C (323.4)		127.6 (608.1) (166.1)	147.7C (258.4)		75.2 (525.2) (138.6)	
4000	460.1 (170.1)	608.1 (190.3)	16.0	838.9 (368.2)	795.1 (273.1)	52.6	906.7 (396.1)	759.5 (263.5)	55.3	796.1 (351.8)	608.1 (191.6)	20.5	714.2 (315.2)	504.3 (164.2)	31.0	485.0 (178.3)	49.4T 141.2 (178.3)
4000	161.3	621.3C (170.1)		192.4 (608.1) (166.1)	431.4C (368.2)		211.2 (795.1) (188.1)	418.6C (396.1)		178.4 (795.1) (188.1)	533.6C (351.8)		160.6 (608.1) (166.1)	338.4C (315.2)		171.9 (608.1) (166.1)	
4050	412.4 (233.7)	608.1 (191.6)	20.5	827.9 (511.3)	795.1 (279.6)	74.6	958.7 (619.1)	795.1 (279.6)	74.6	834.0 (512.9)	608.1 (191.6)	20.5	718.7 (419.9)	608.1 (191.6)	20.5	402.2 (229.6)	174.5
4050	2.1	969.0C (233.7)		70.0 (807.2) (223.5)	647.8C (561.3)		128.5 (1350.1) (350.2)	668.8C (1215.7) (619.1)		66.6 (1350.2) (350.2)	705.0C (512.9)		18.7 (807.2) (223.5)	539.0C (419.9)		0.9 (807.2) (223.5)	404.0 (229.6)
4000	330.5 (162.7)	807.2 (251.3)	22.3	1012.3 (548.5)	1350.1 (444.0)	76.5	1254.4 (714.0)	1350.1 (444.0)	76.5	1001.4 (542.1)	807.2 (251.3)	22.3	716.0 (383.2)	807.2 (251.3)	22.3	330.7 (162.2)	350.0T 222.9 (162.2)
4000	52.9	1384.0C (162.7)		76.5 (807.2) (223.5)	972.8C (548.5)		36.3 (1350.1) (350.2)	929.2C (714.0)		76.6 (1350.1) (350.2)	793.1C (542.1)		62.3 (807.2) (223.5)	766.9C (383.2)		53.9 (807.2) (223.5)	
4000	507.6 (275.1)	807.2 (251.3)	22.3	1088.6 (625.7)	1350.1 (444.0)	76.5	1252.3 (733.5)	1350.1 (444.0)	76.5	1089.2 (624.2)	807.2 (251.3)	22.3	865.2 (487.5)	807.2 (251.3)	22.3	504.5 (273.5)	514.5T 428.7 (273.5)
4000	38.3	1796.1C (275.1)		21.1 (807.2) (223.5)	1290.5C (625.7)		0.9 (1350.1) (350.2)	1189.5C (733.5)		24.3 (1350.1) (350.2)	885.9C (624.2)		33.5 (807.2) (223.5)	1006.4C (487.5)		37.9 (807.2) (223.5)	
4025	273.5 (241.0)	807.2 (251.3)	22.3	887.4 (583.8)	1350.1 (444.0)	76.5	1183.0 (711.8)	1350.1 (444.0)	76.5	880.6 (584.6)	807.2 (251.3)	22.3	635.0 (448.2)	807.2 (251.3)	22.3	271.4 (239.7)	669.4T 546.5 (239.7)
4000	137.7	2192.4C (241.0)		108.6 (807.2) (223.5)	1595.1C (583.8)		31.4 (1350.1) (350.2)	1444.3C (711.8)		116.7 (1350.1) (350.2)	975.1C (584.6)		129.7 (807.2) (223.5)	1250.2C (448.2)		137.5 (807.2) (223.5)	
4000	192.1 (134.8)	807.2 (251.3)	22.3	859.4 (513.6)	1350.1 (444.0)	76.5	1199.4 (691.9)	1350.1 (444.0)	76.5	838.9 (505.1)	807.2 (251.3)	22.3	573.7 (354.7)	807.2 (251.3)	22.3	189.8 (133.5)	798.5T 265.7 (133.5)
4000	37.9	2565.7C (134.8)		16.9 (807.2) (223.5)	1876.4C (513.6)		19.0 (1350.1) (350.2)	1699.6C (691.9)		22.8 (1350.1) (350.2)	1070.6C (505.1)		31.3 (807.2) (223.5)	1517.5C (354.7)		37.9 (807.2) (223.5)	
4000	492.8 (207.7)	807.2 (251.3)	22.3	1085.1 (557.6)	1350.1 (444.0)	76.5	1290.4 (694.1)	1350.1 (444.0)	76.5	1084.2							


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

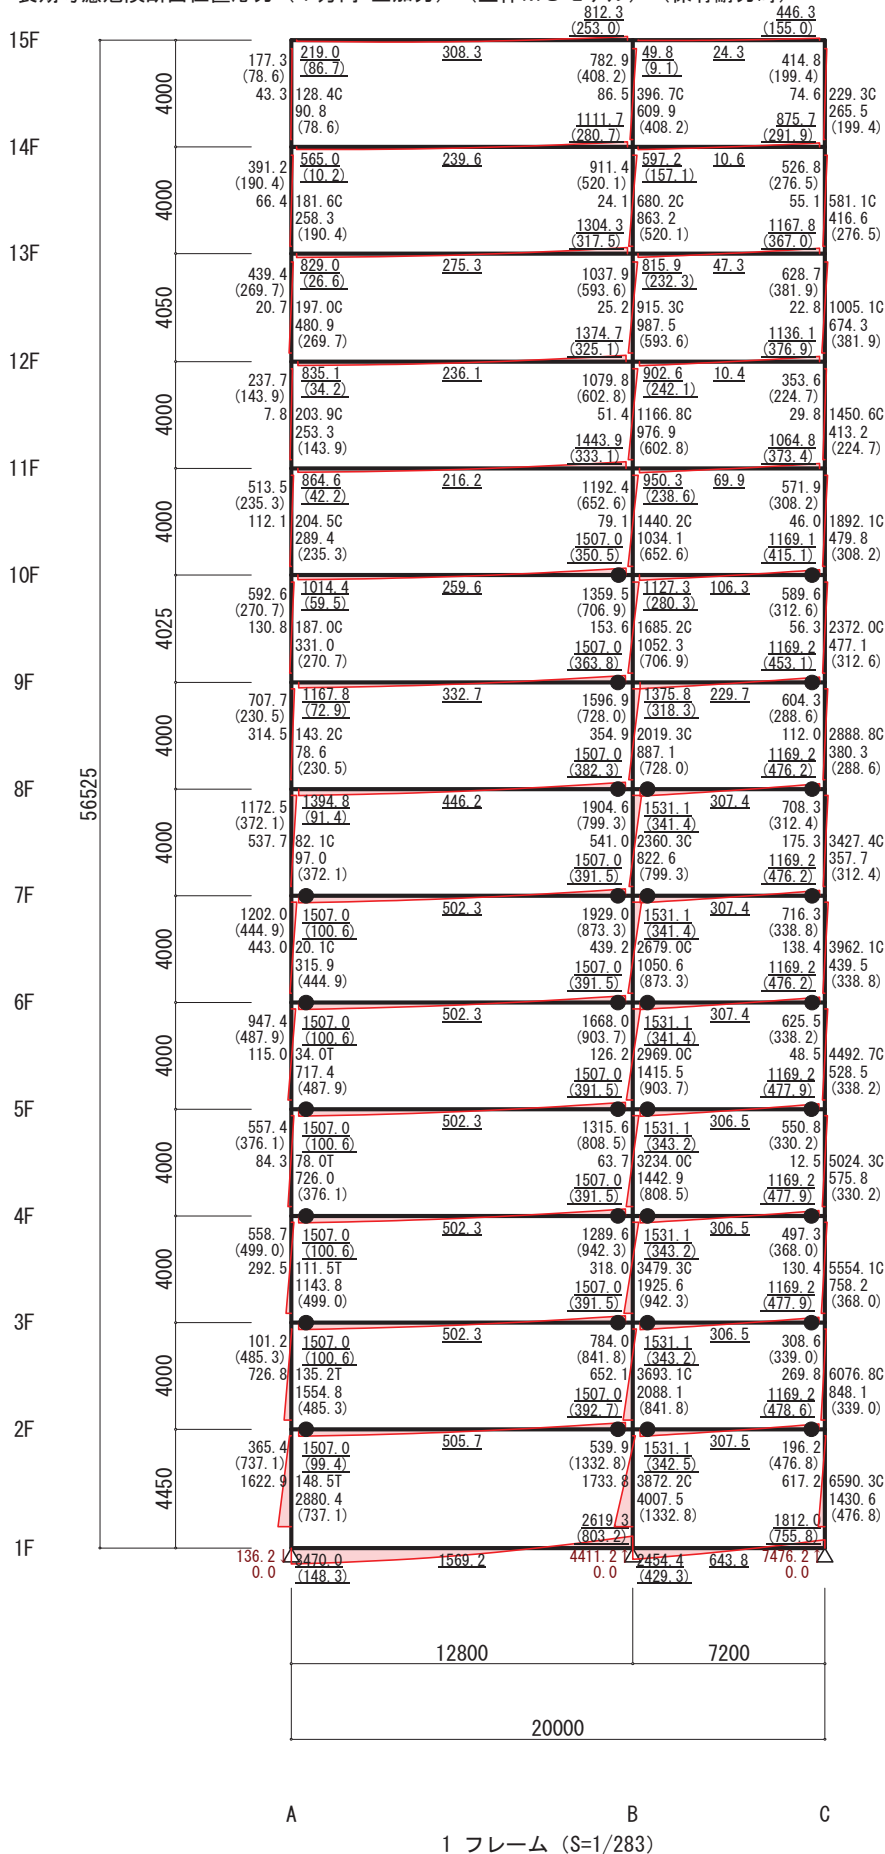


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

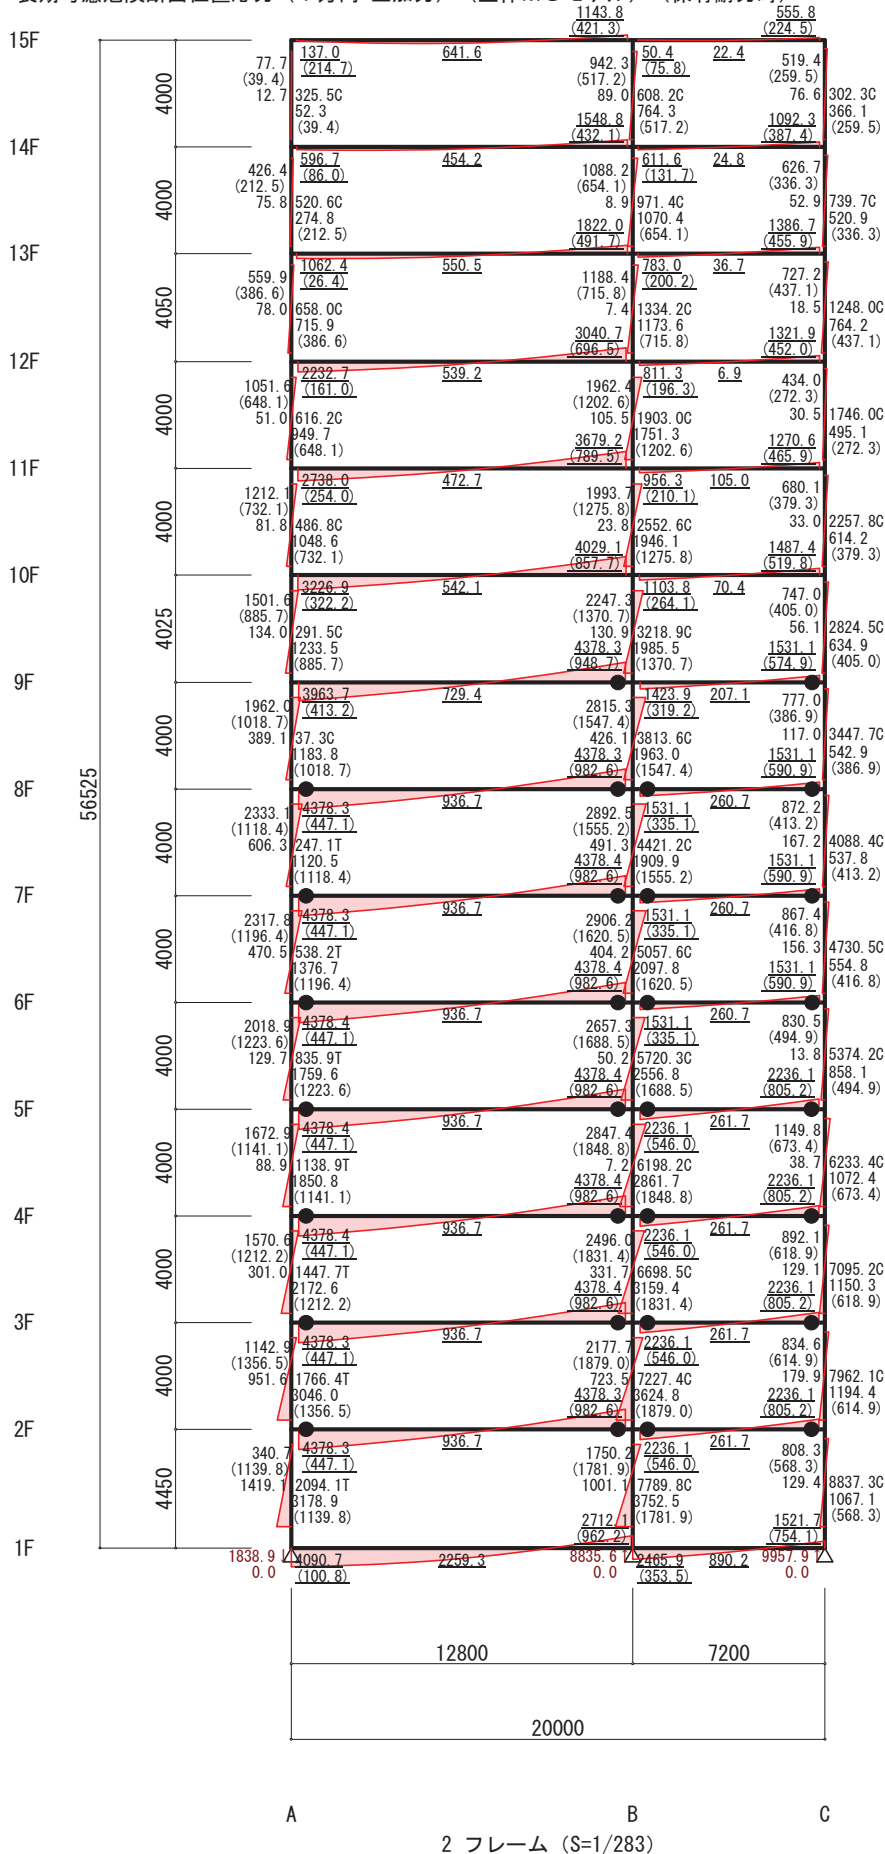


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

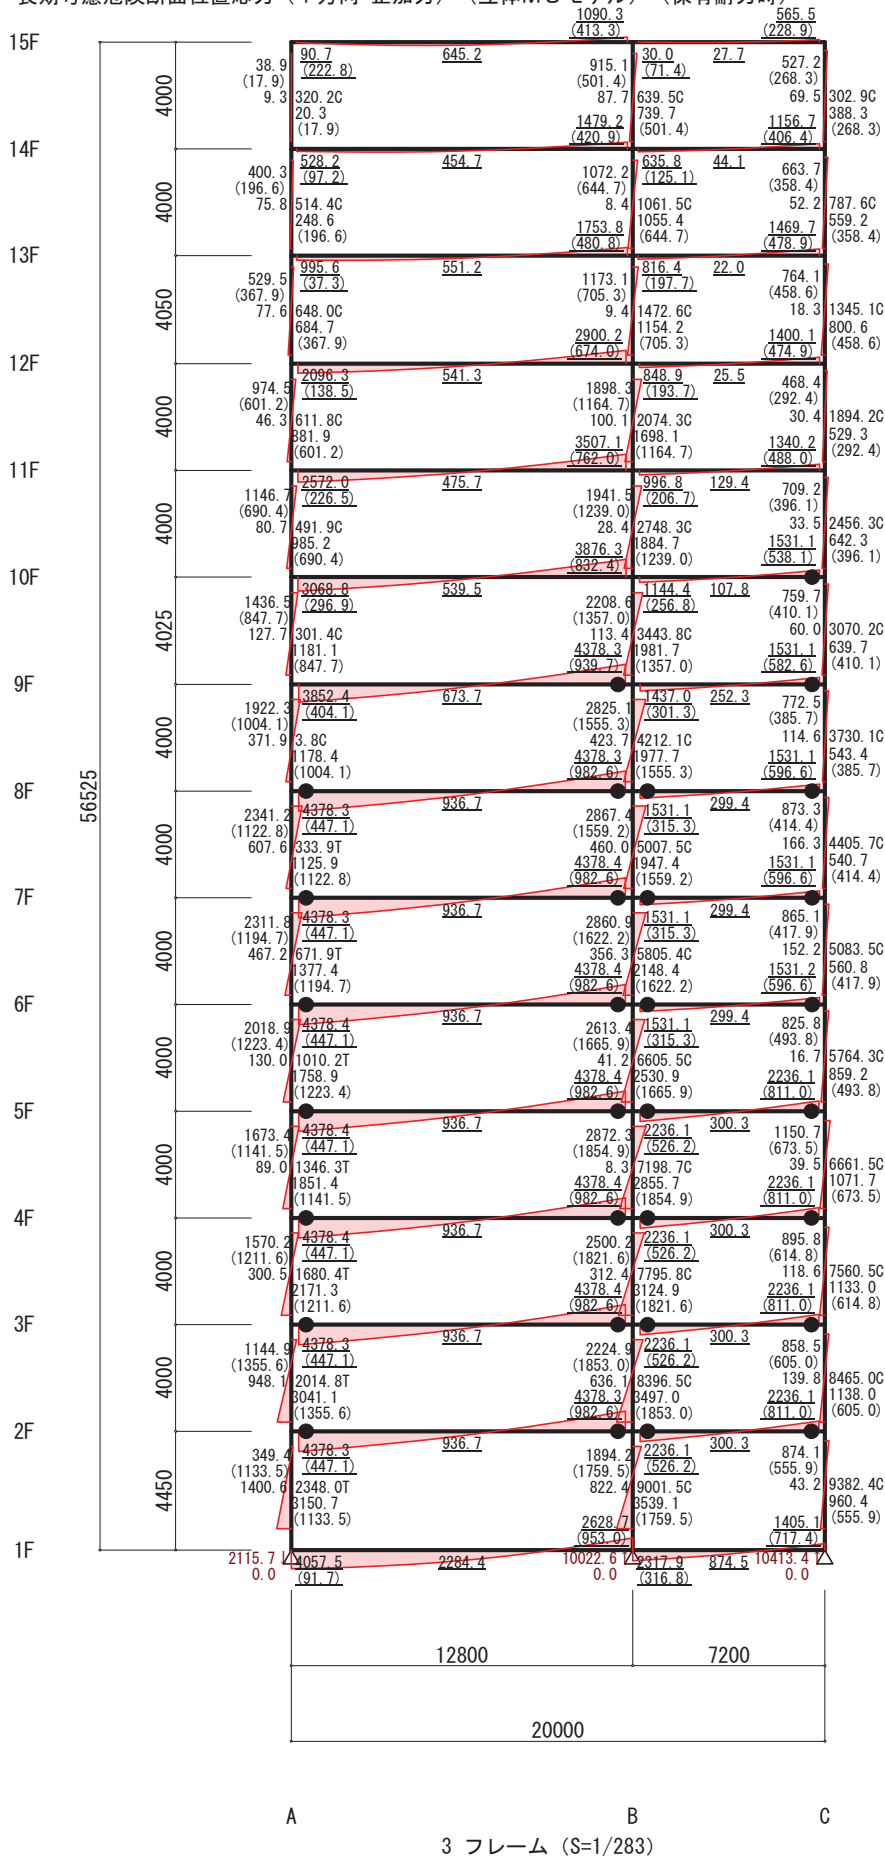


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

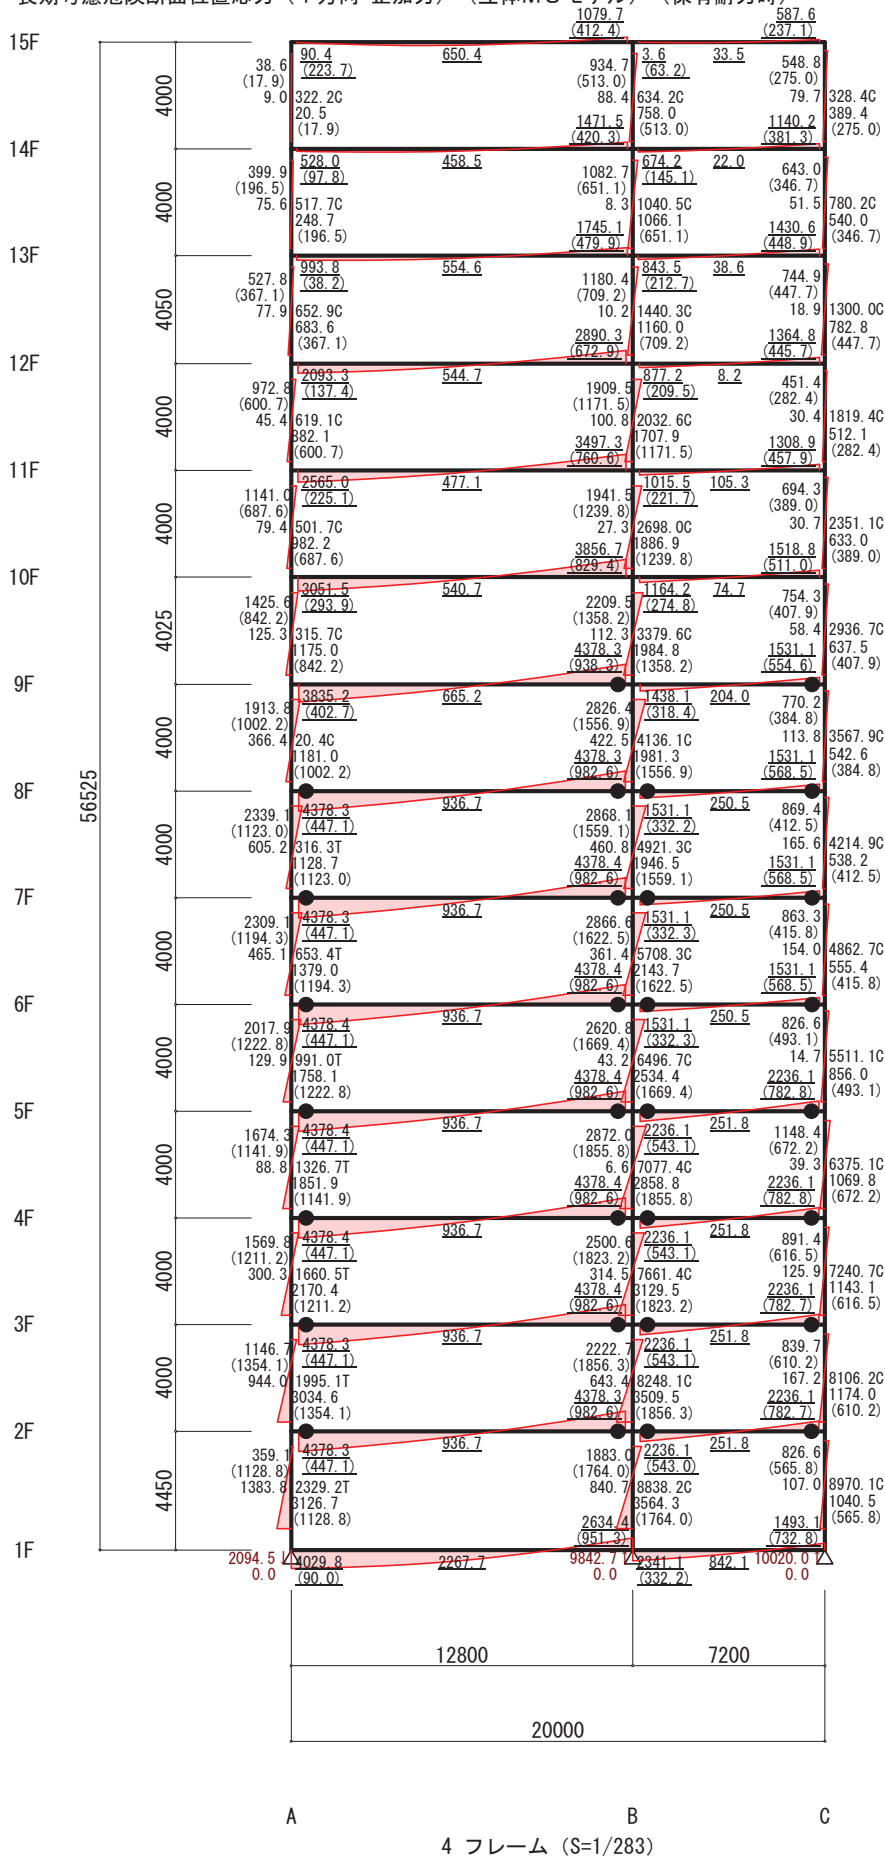


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

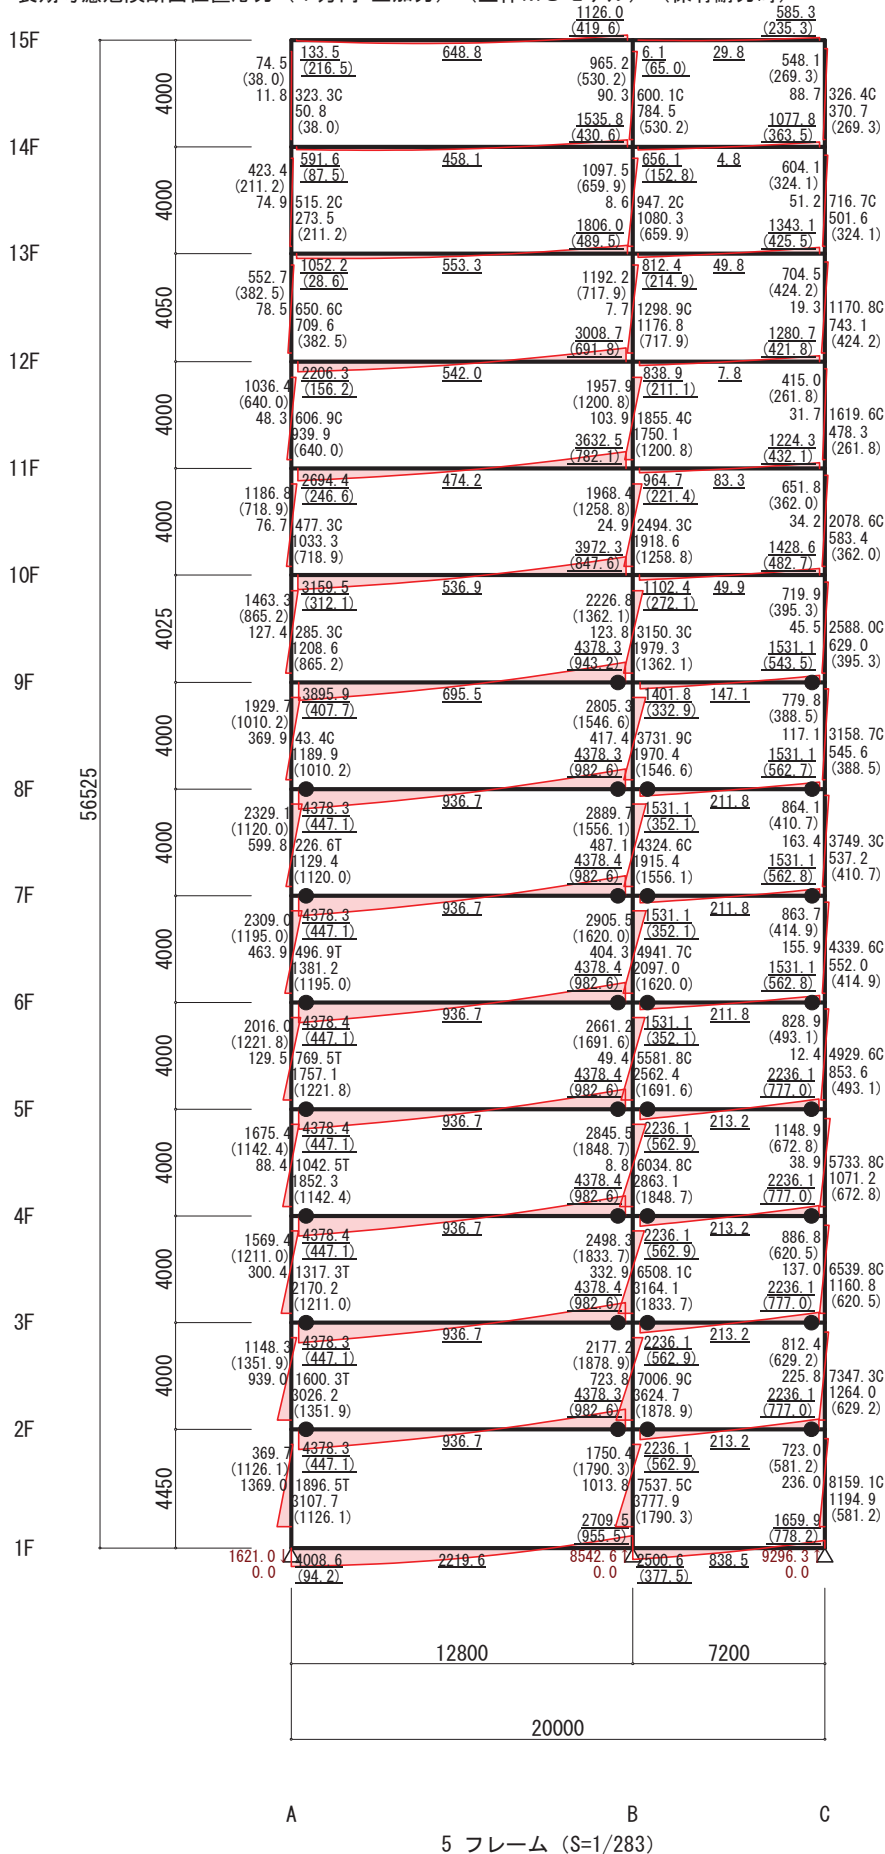


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

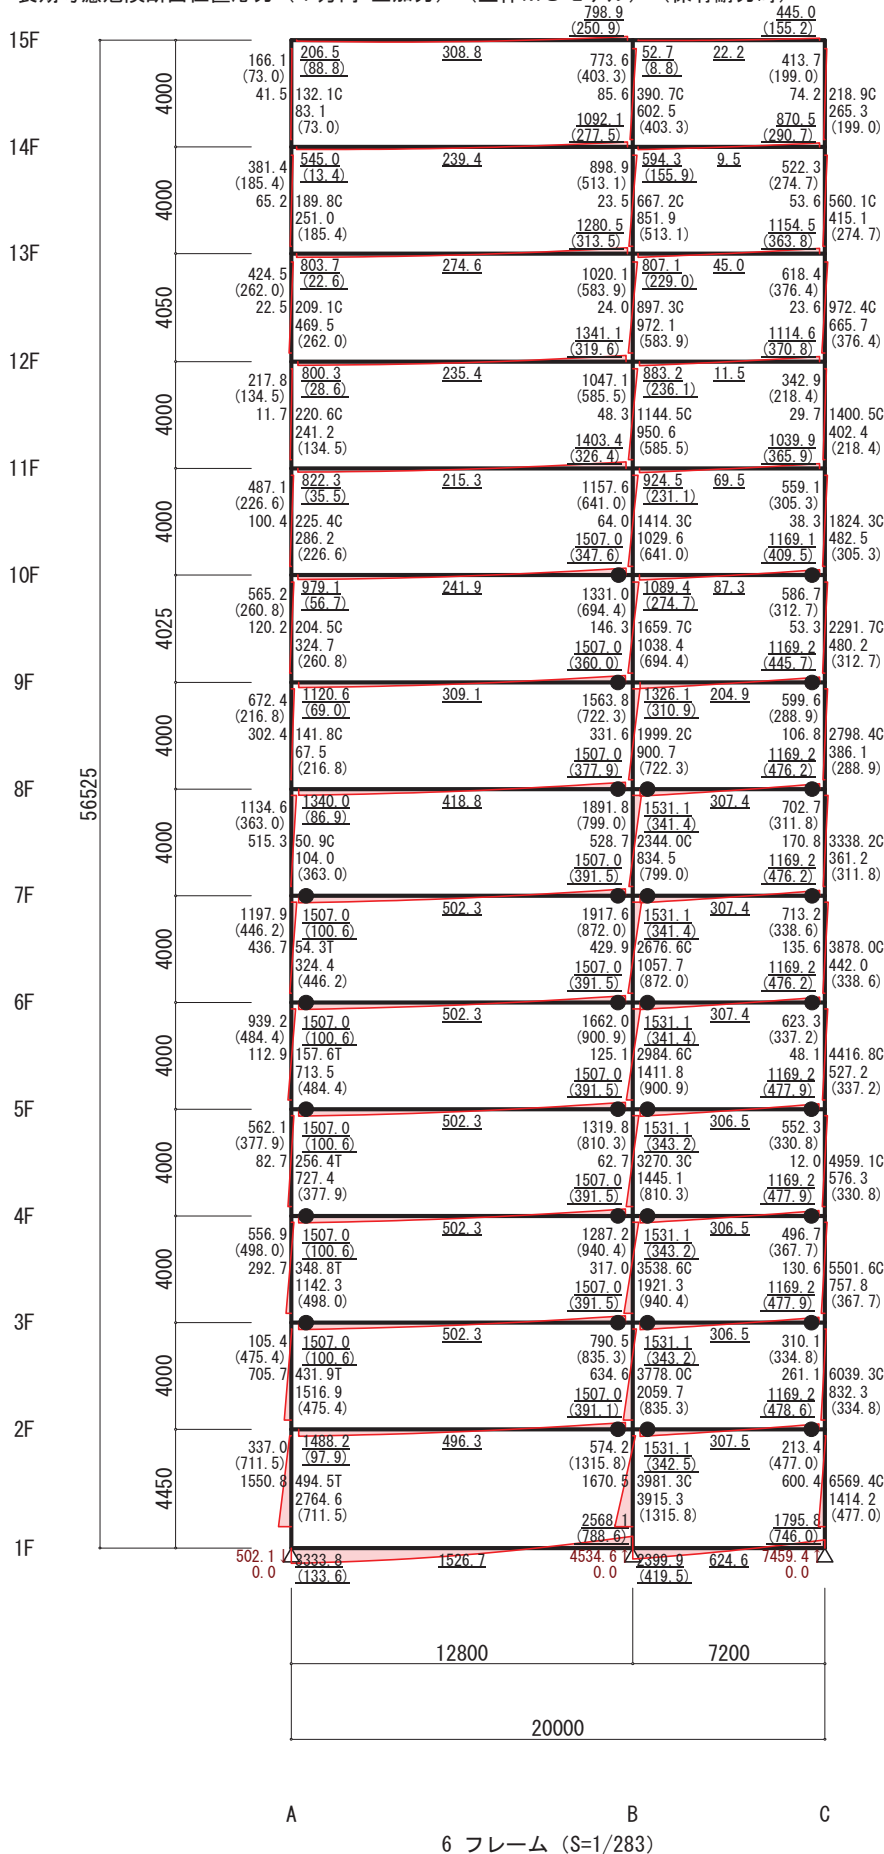


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

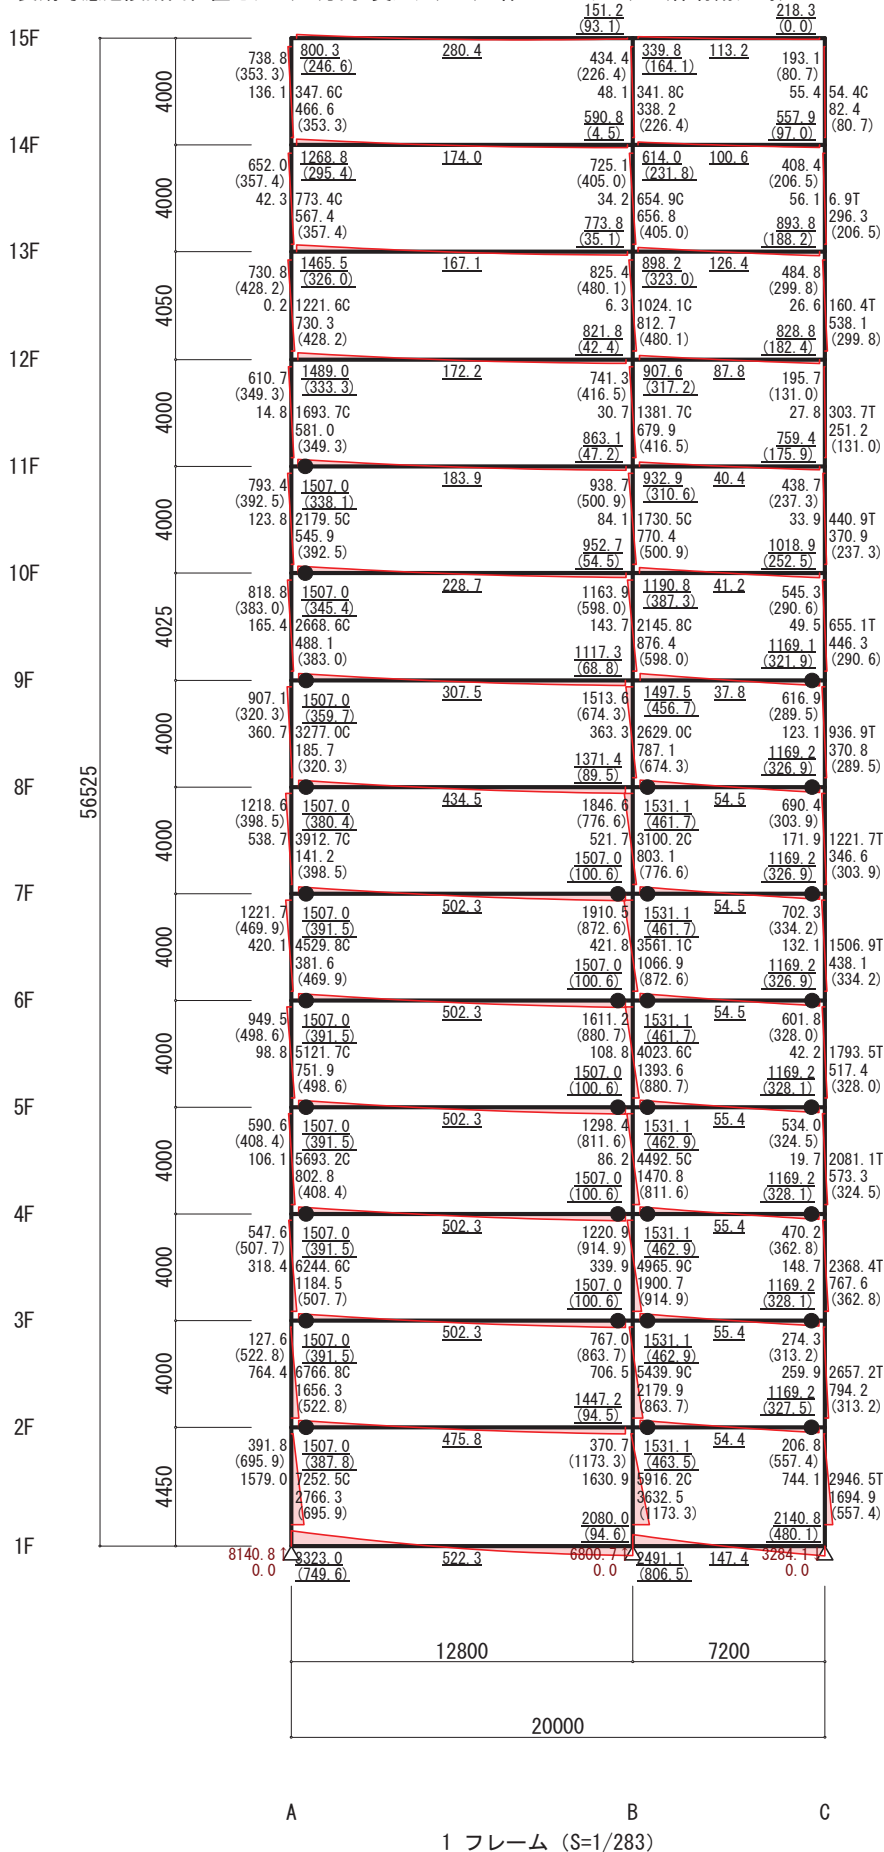


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

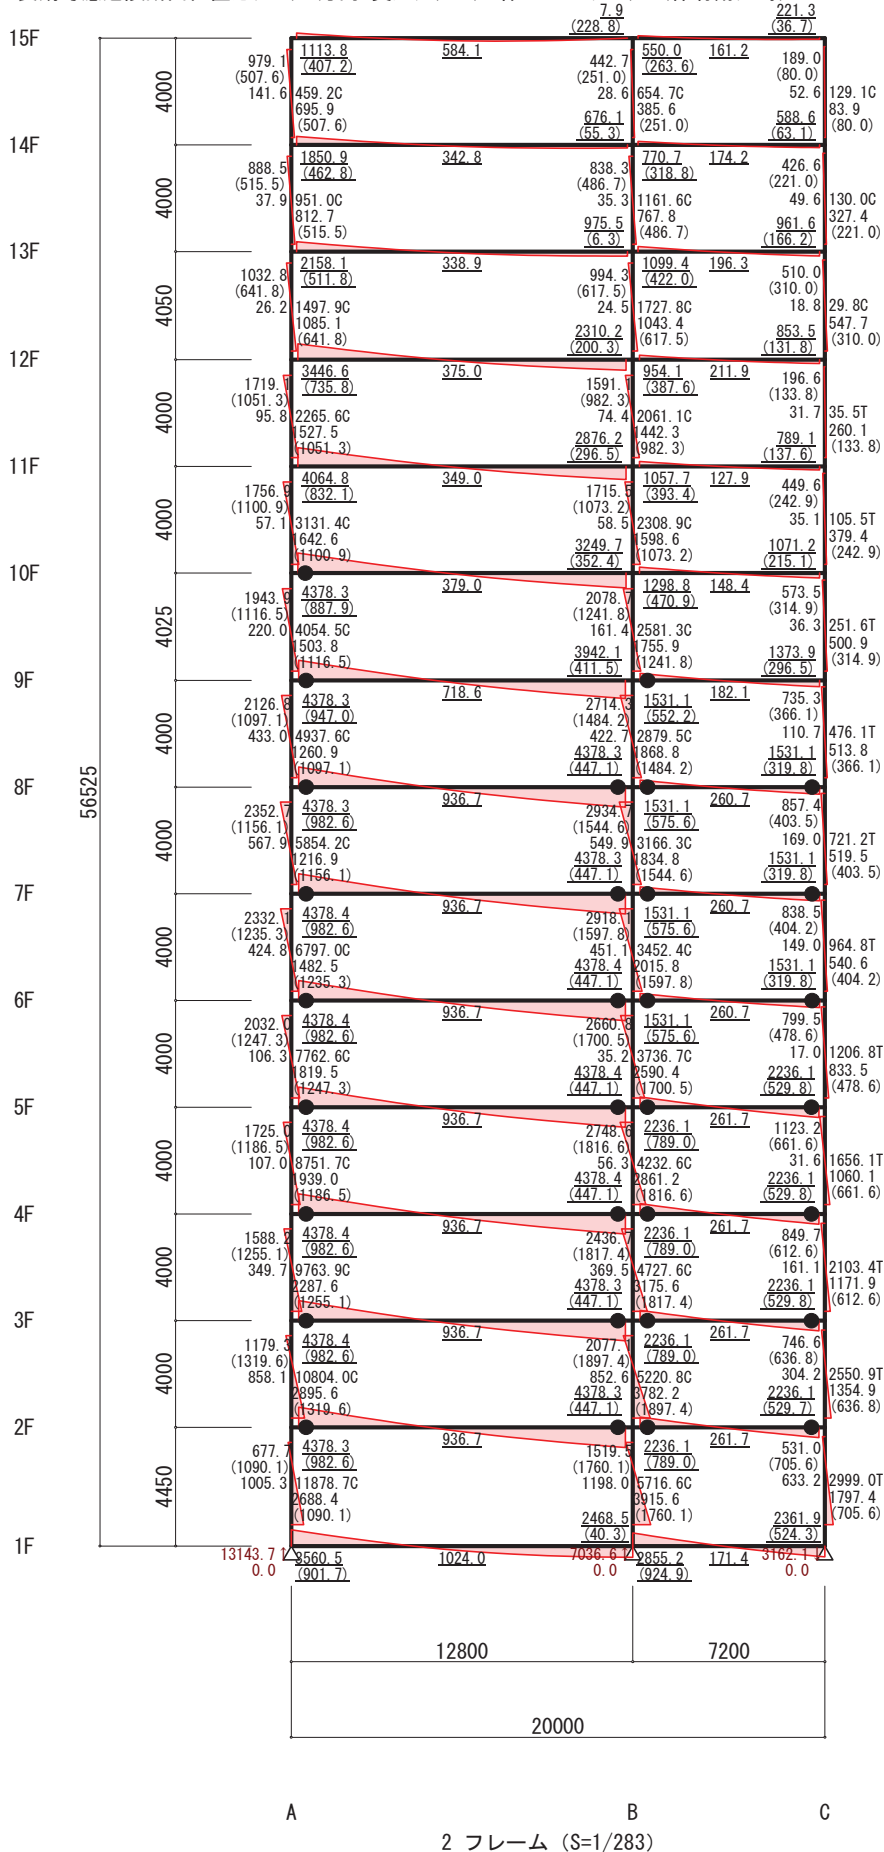


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

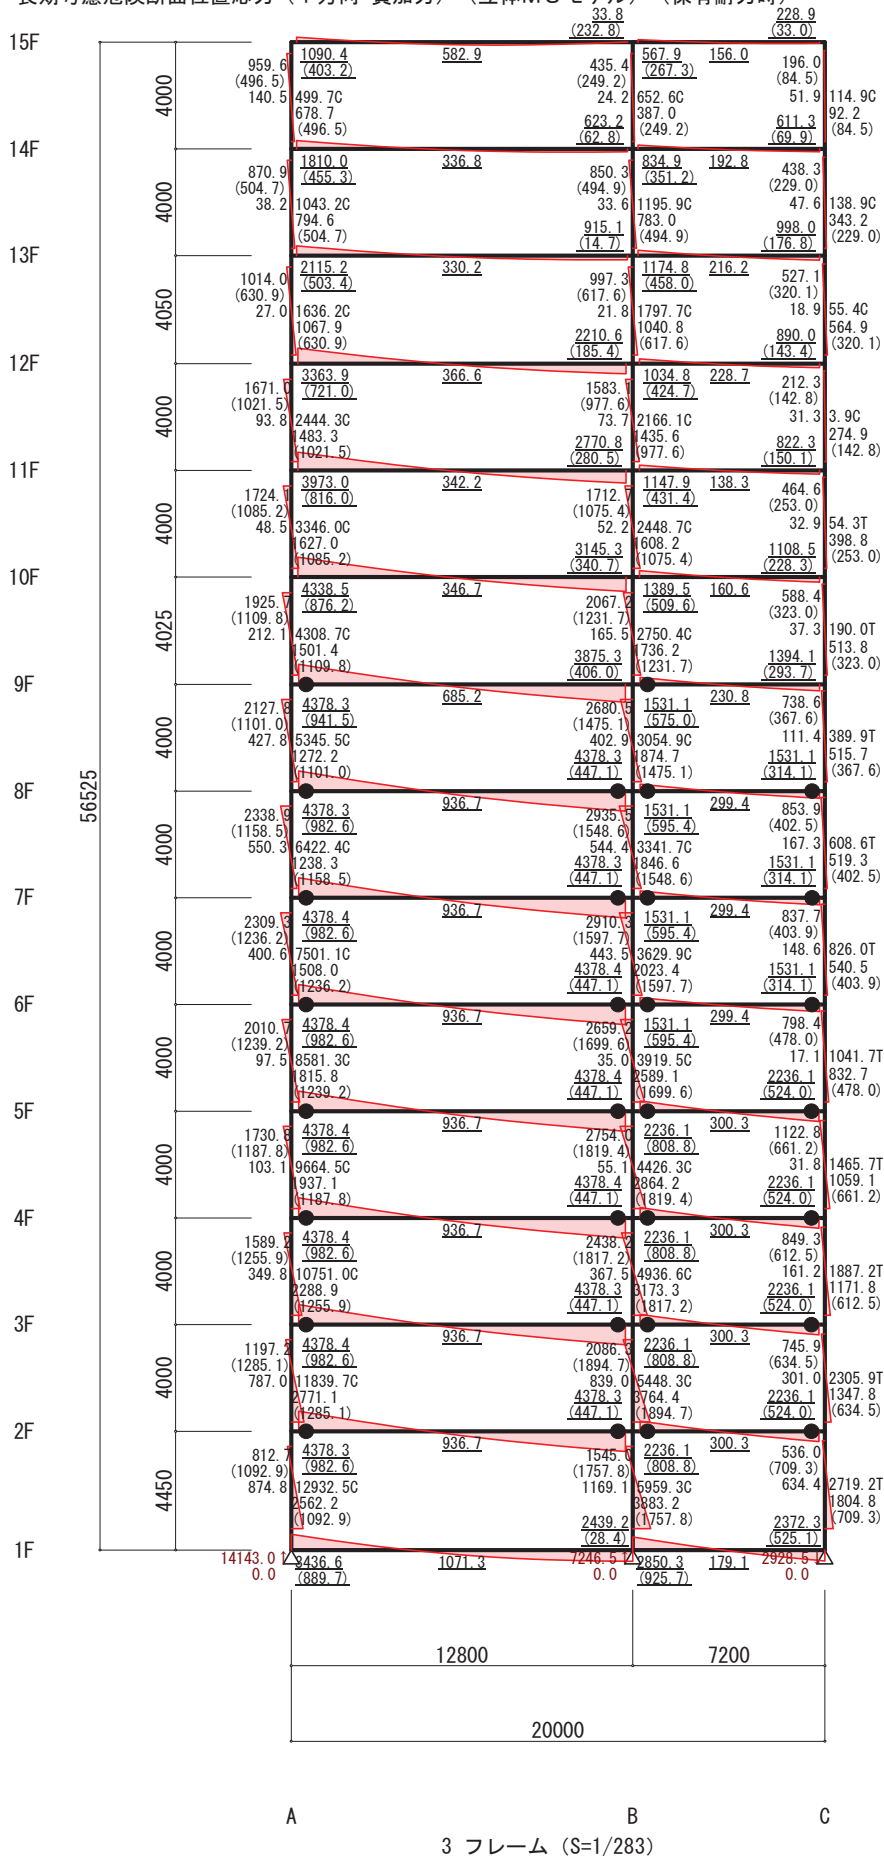


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

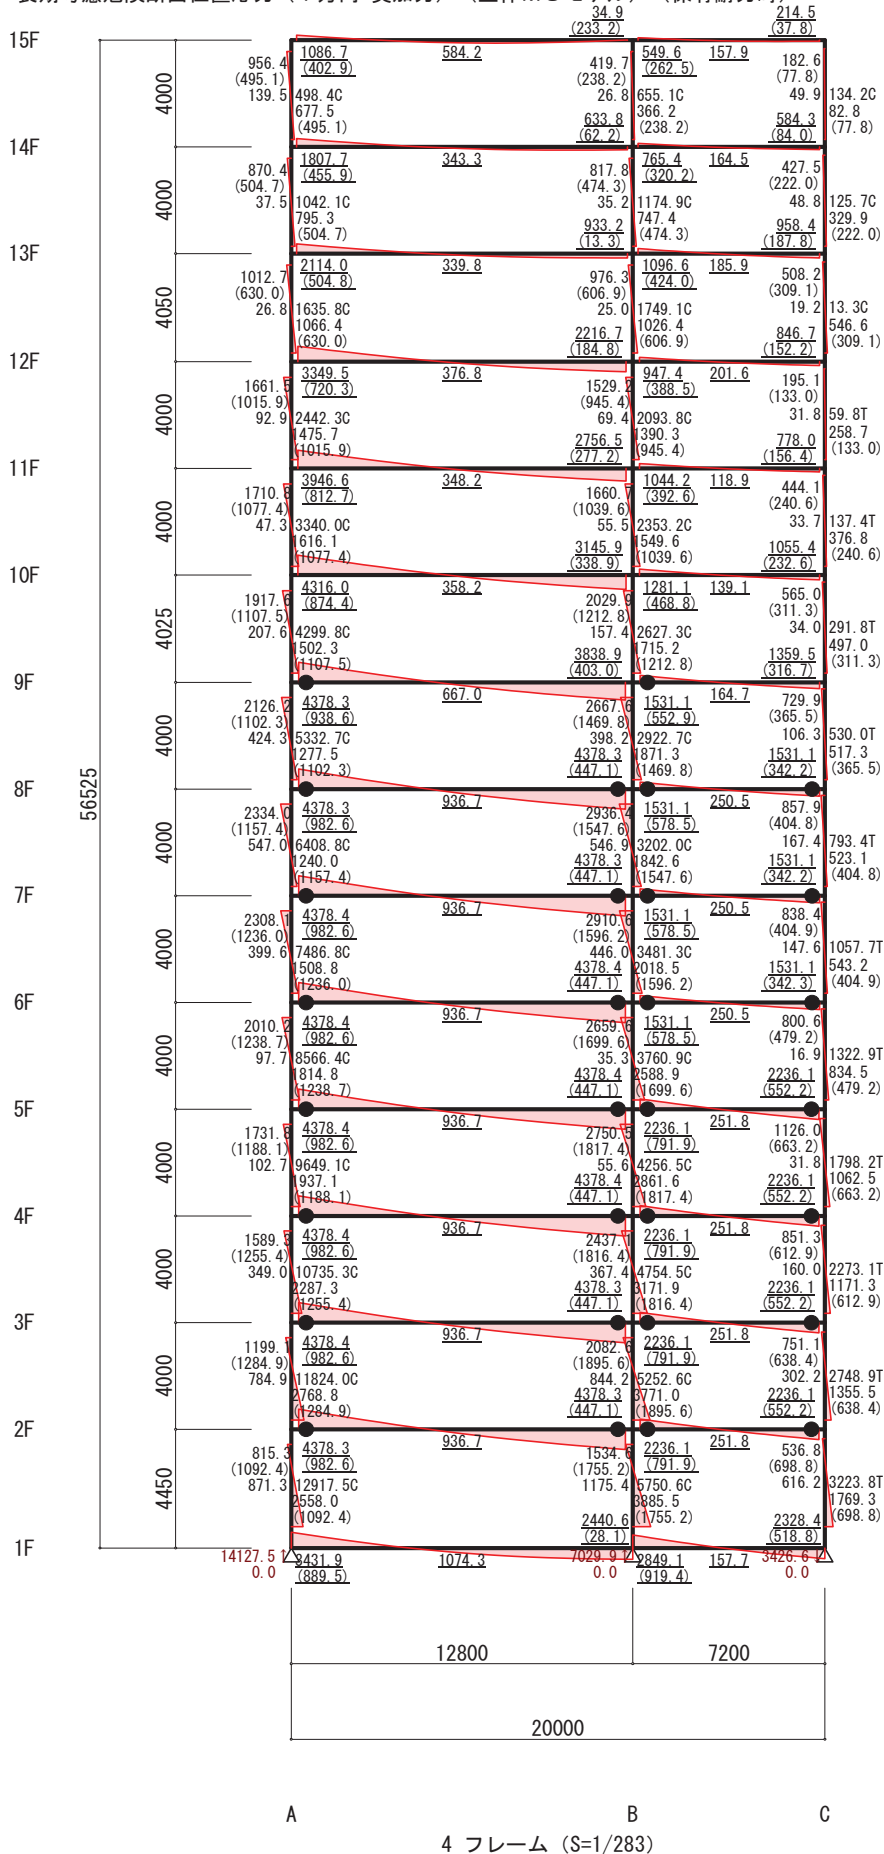




長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

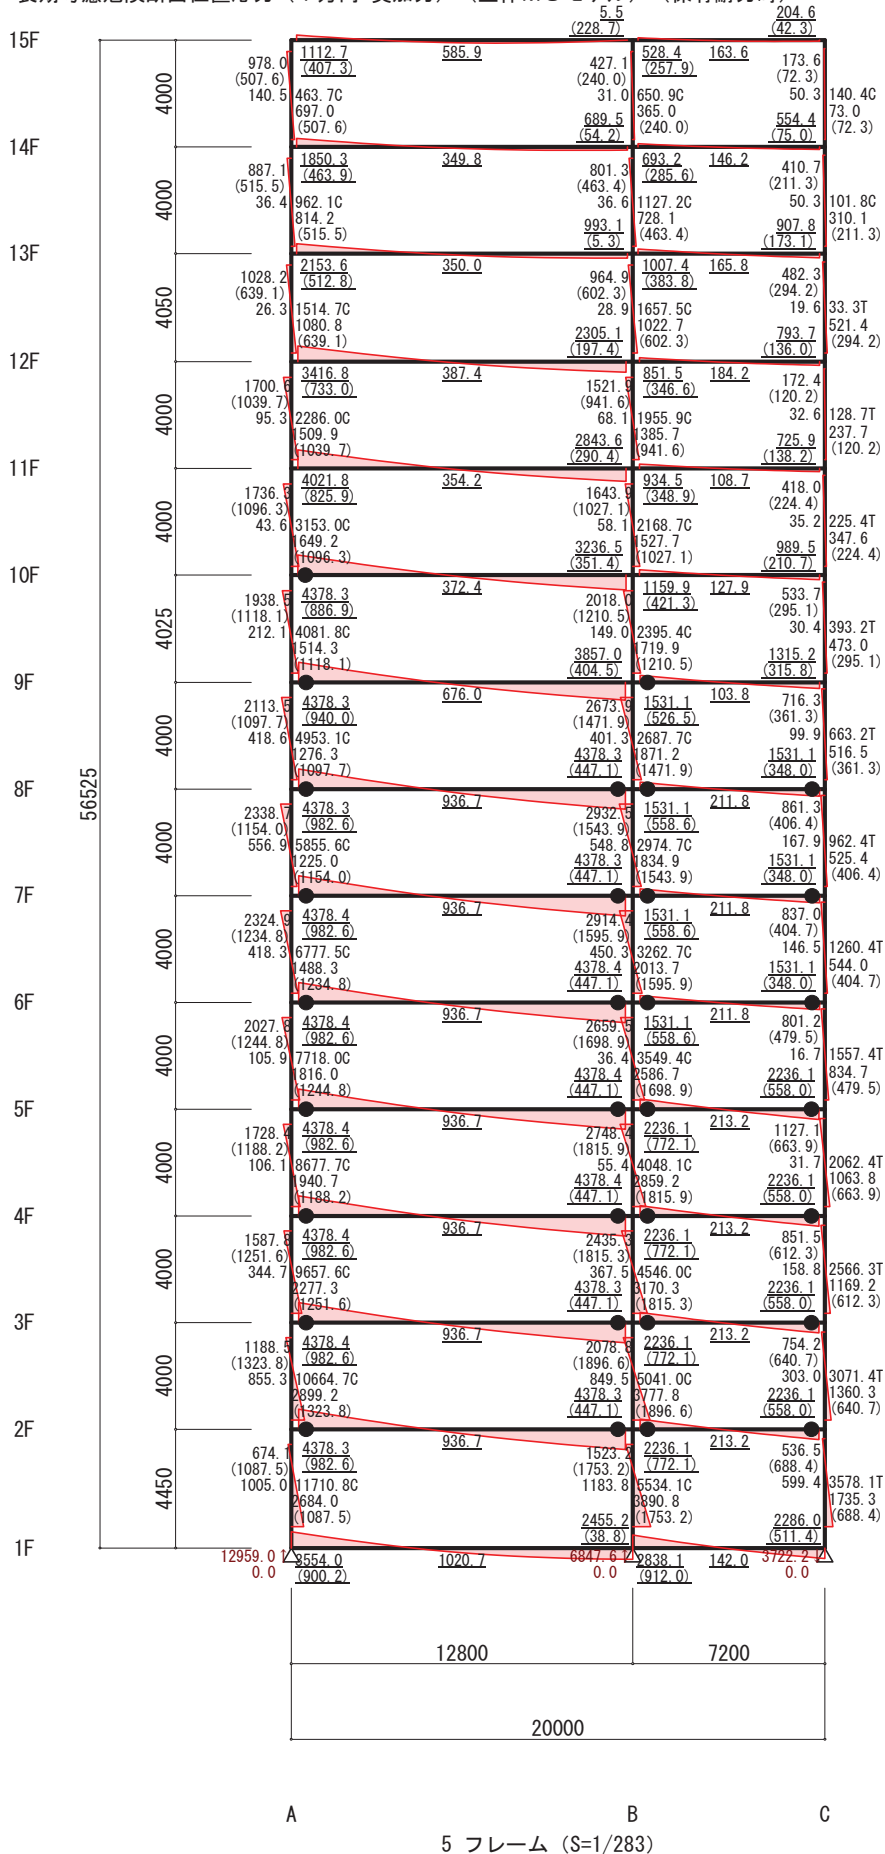

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

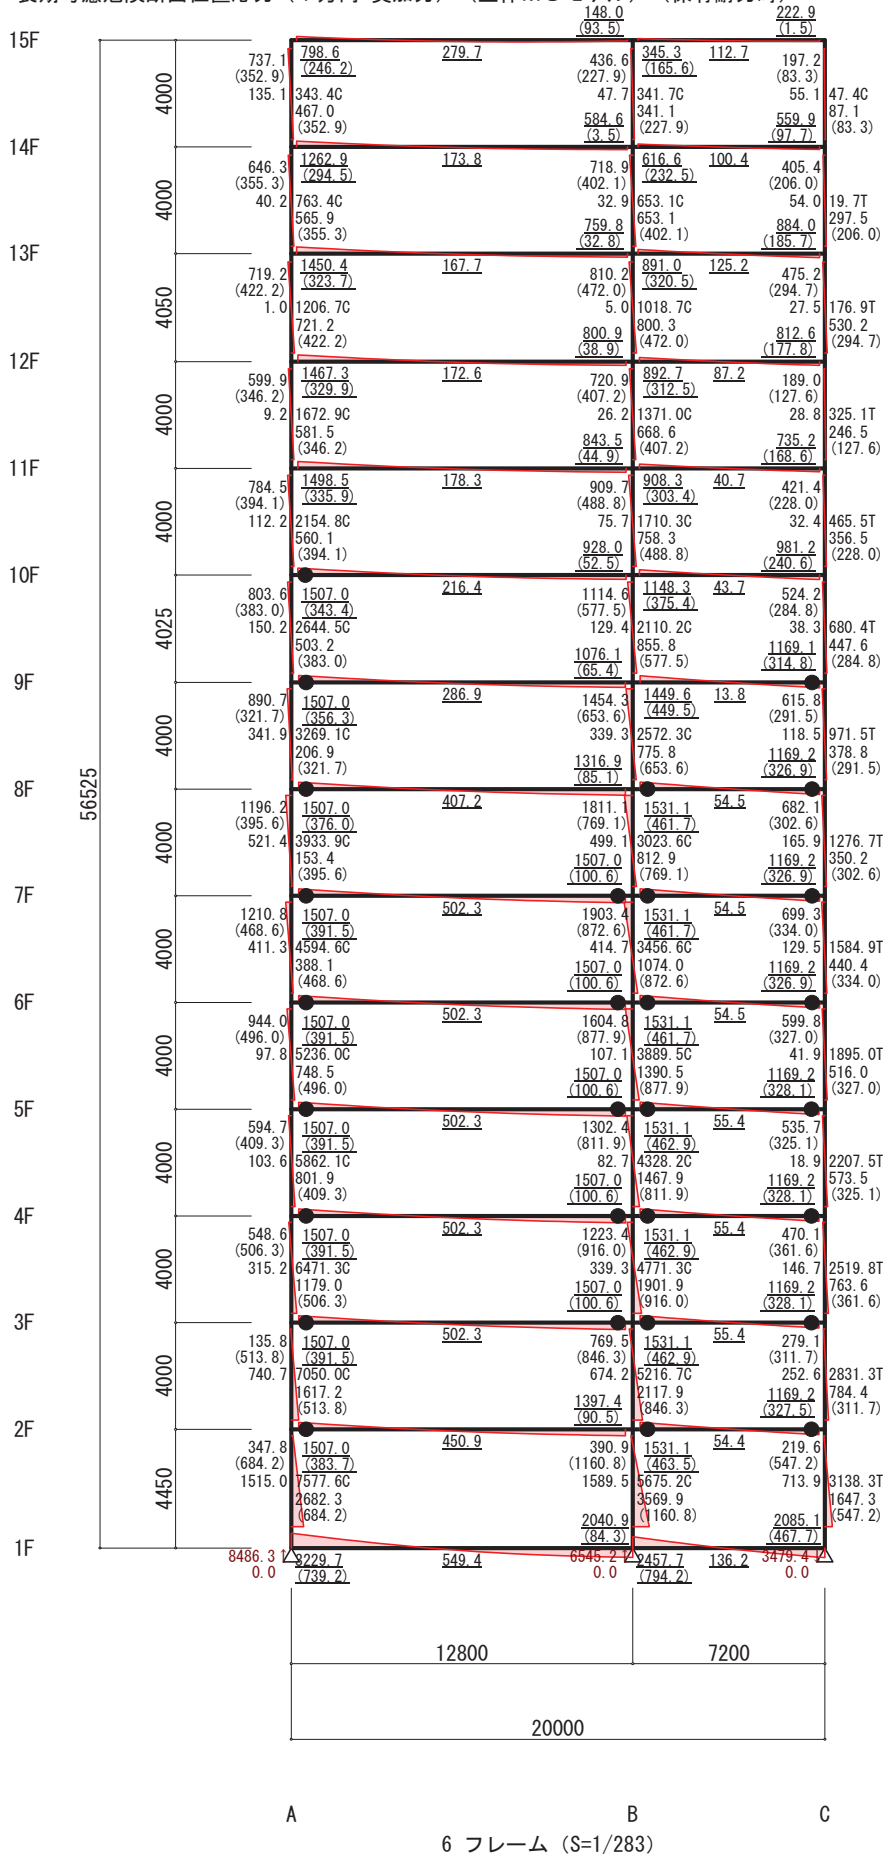

U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

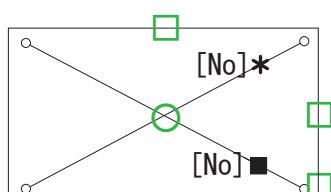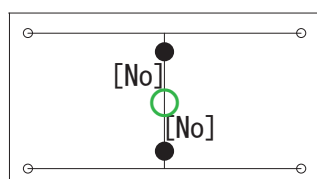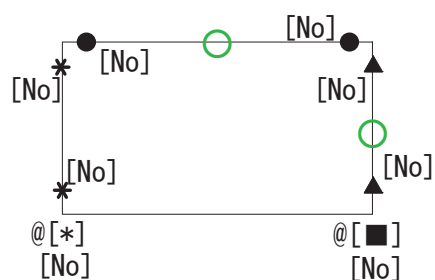


- : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- [No] : 崩壊荷重ステップ数
 @ : 基礎鉛直バネ
 [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

- : 解析継続する脆性破壊部材
□ : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合：脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

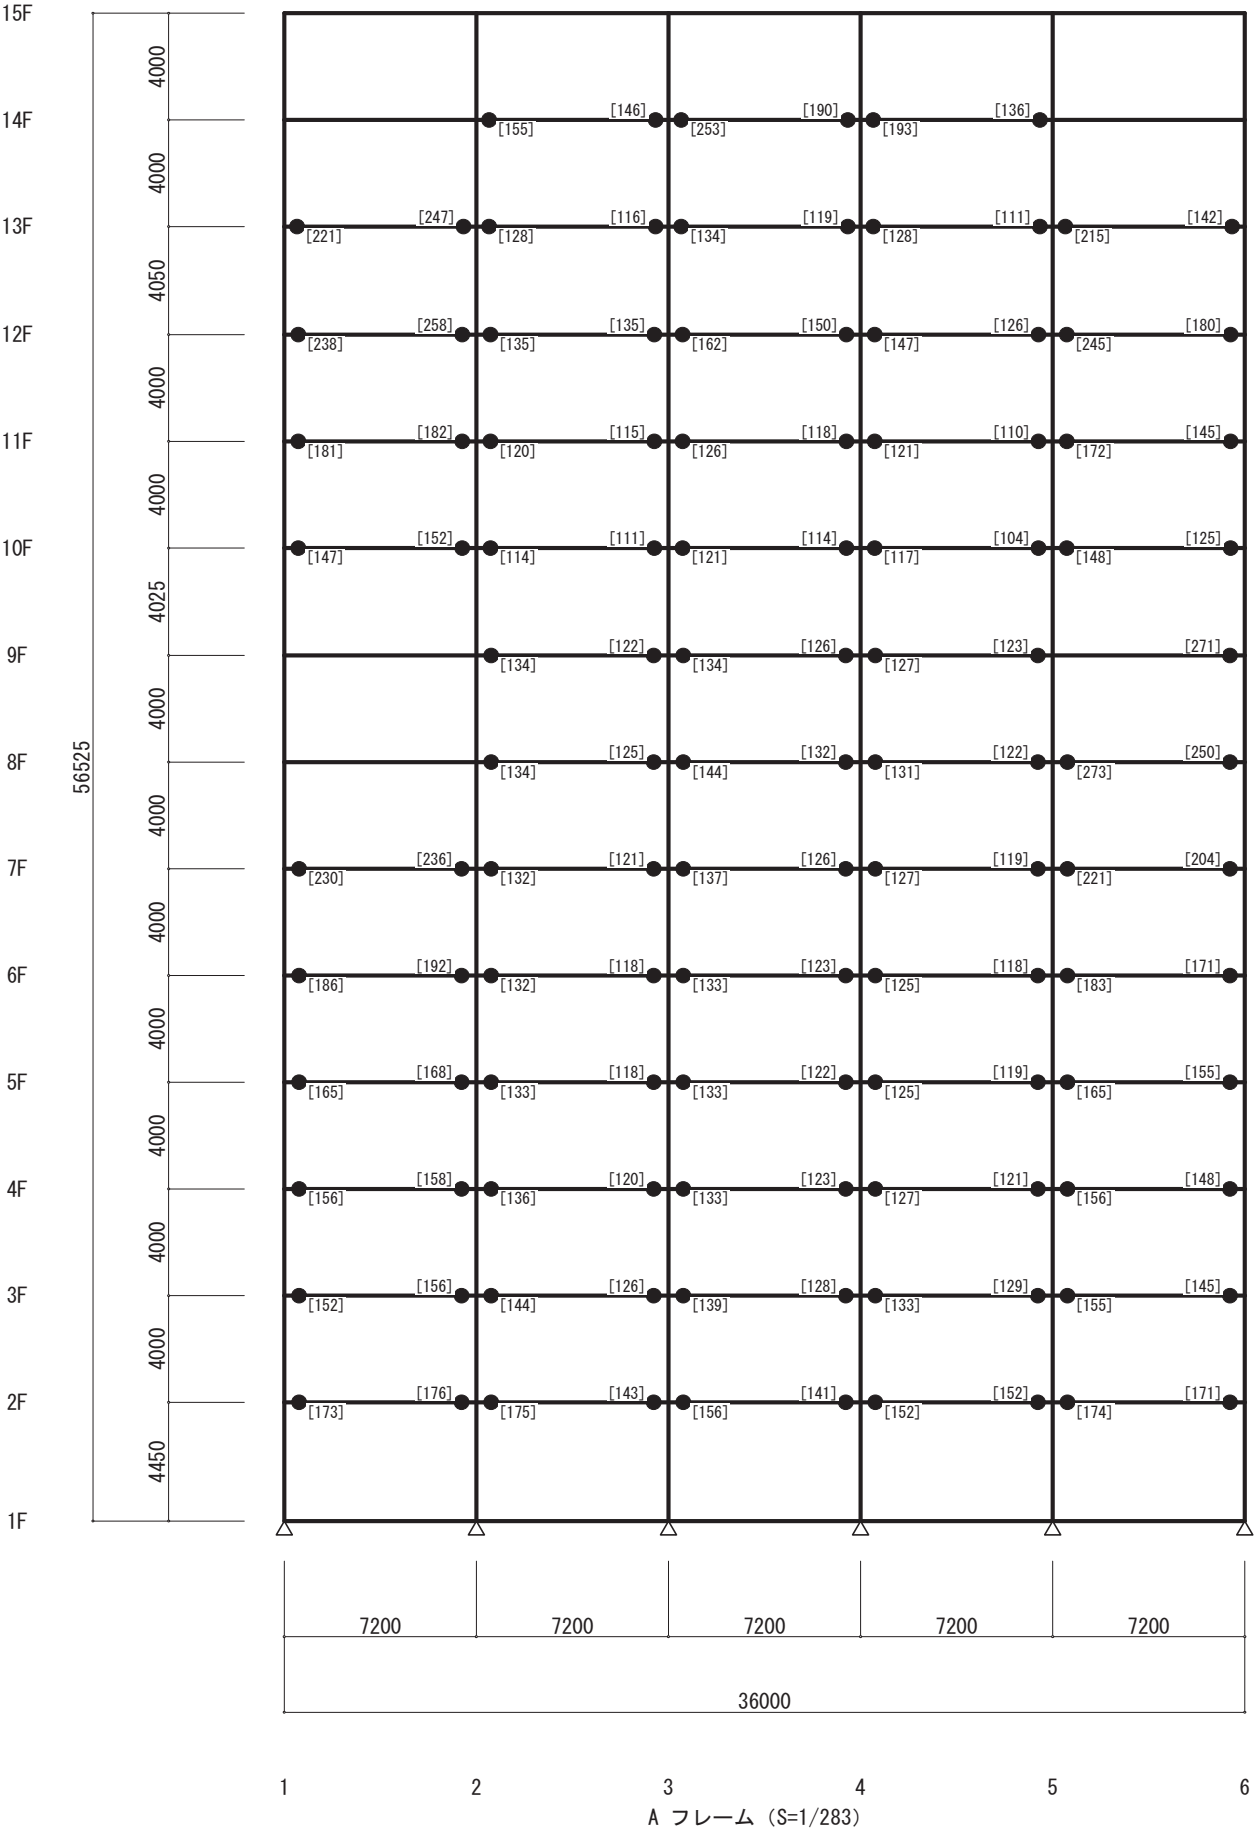


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

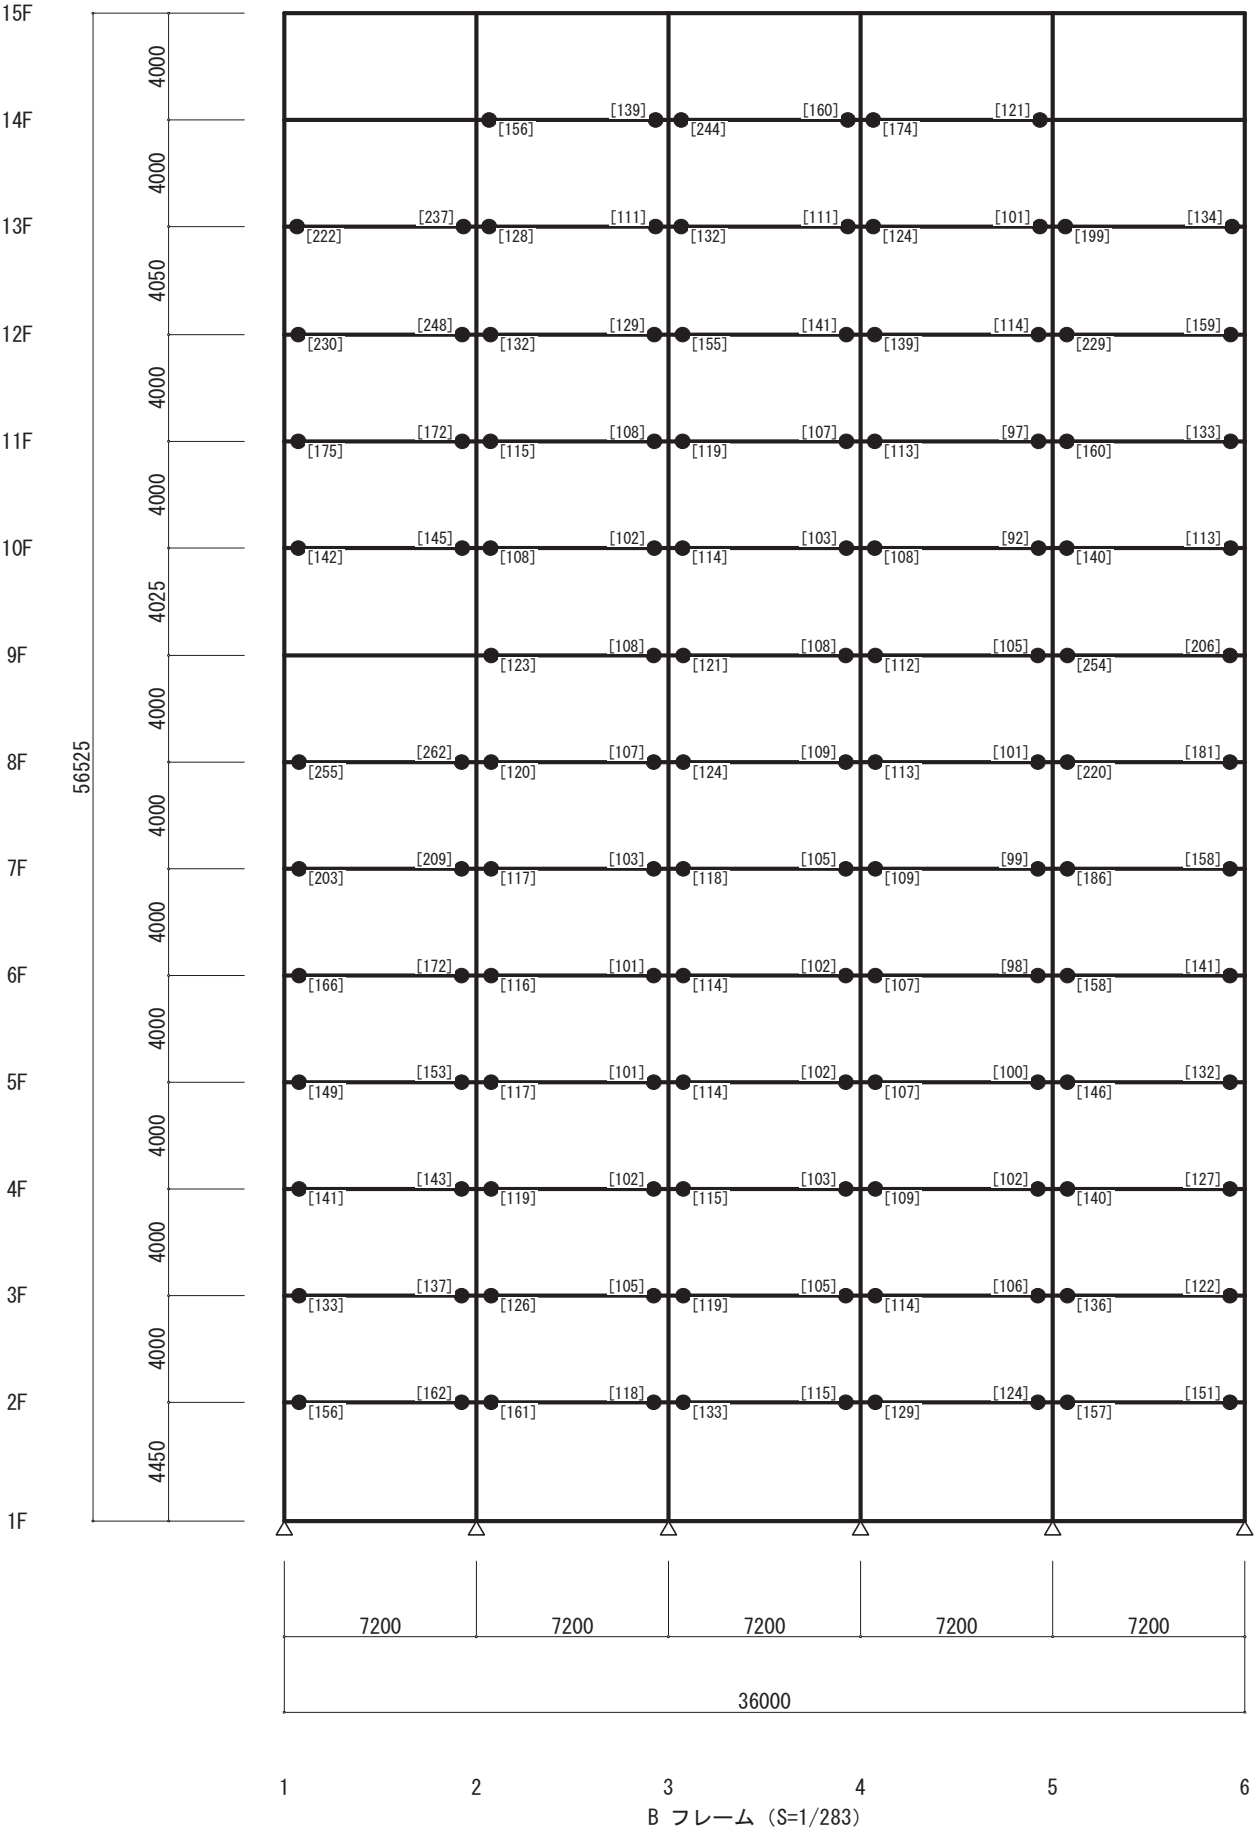


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

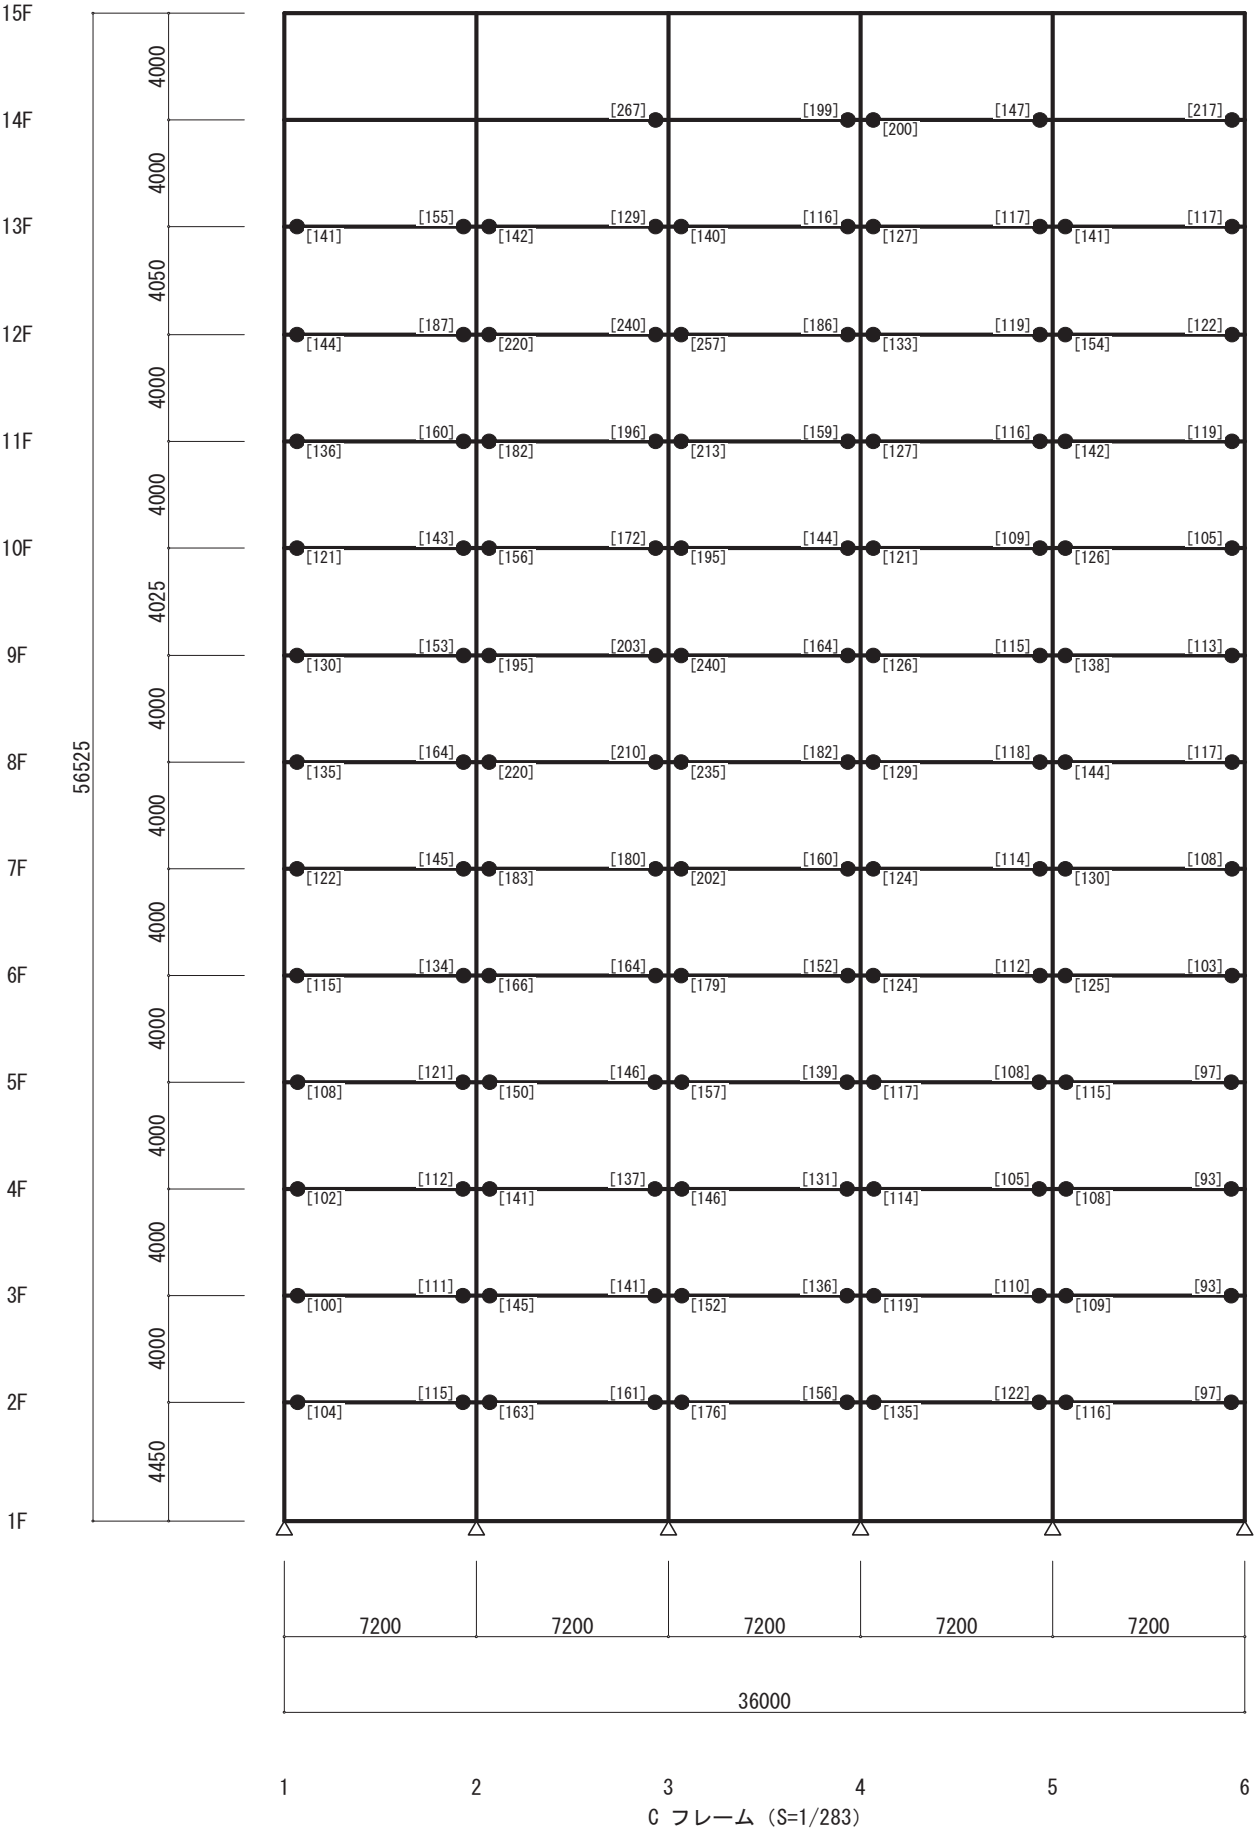


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

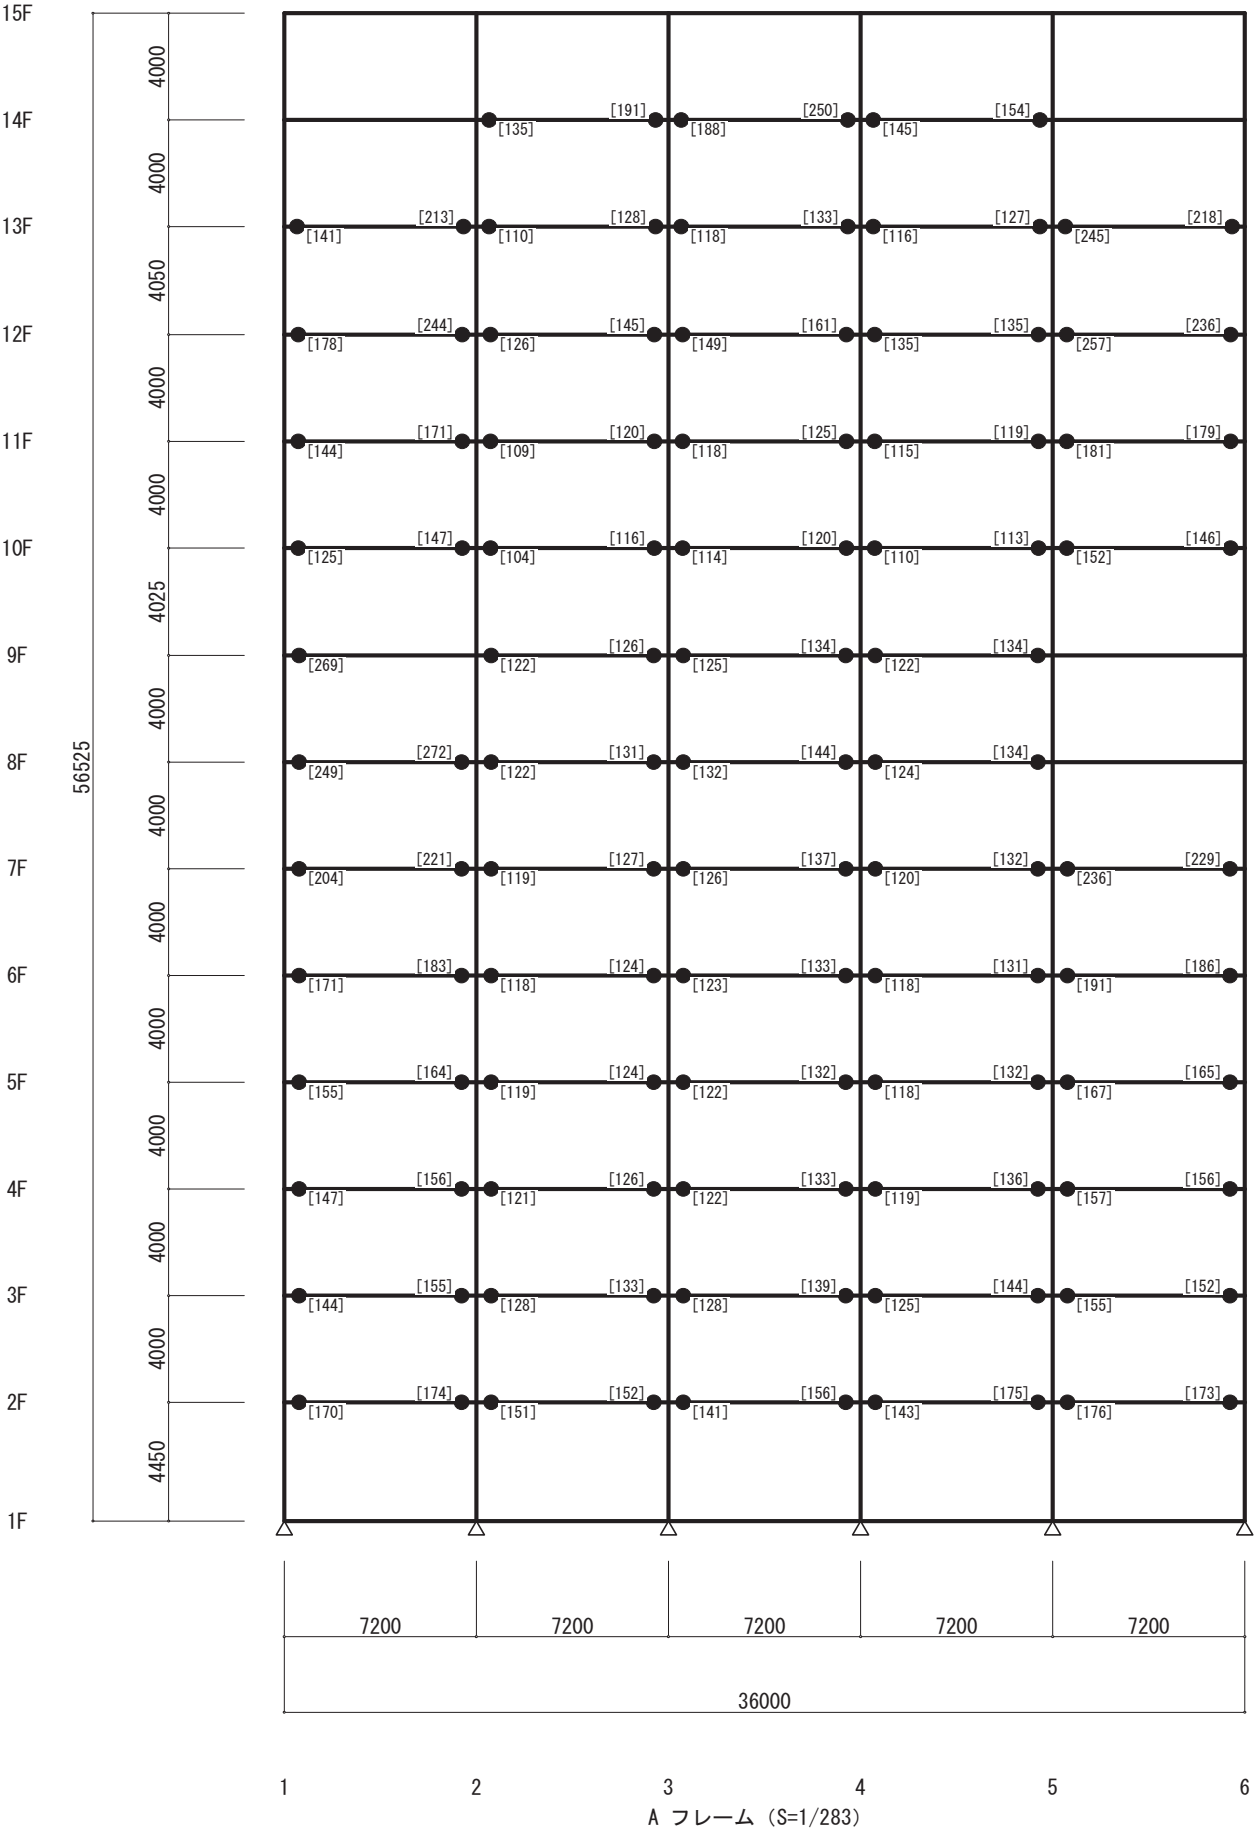


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

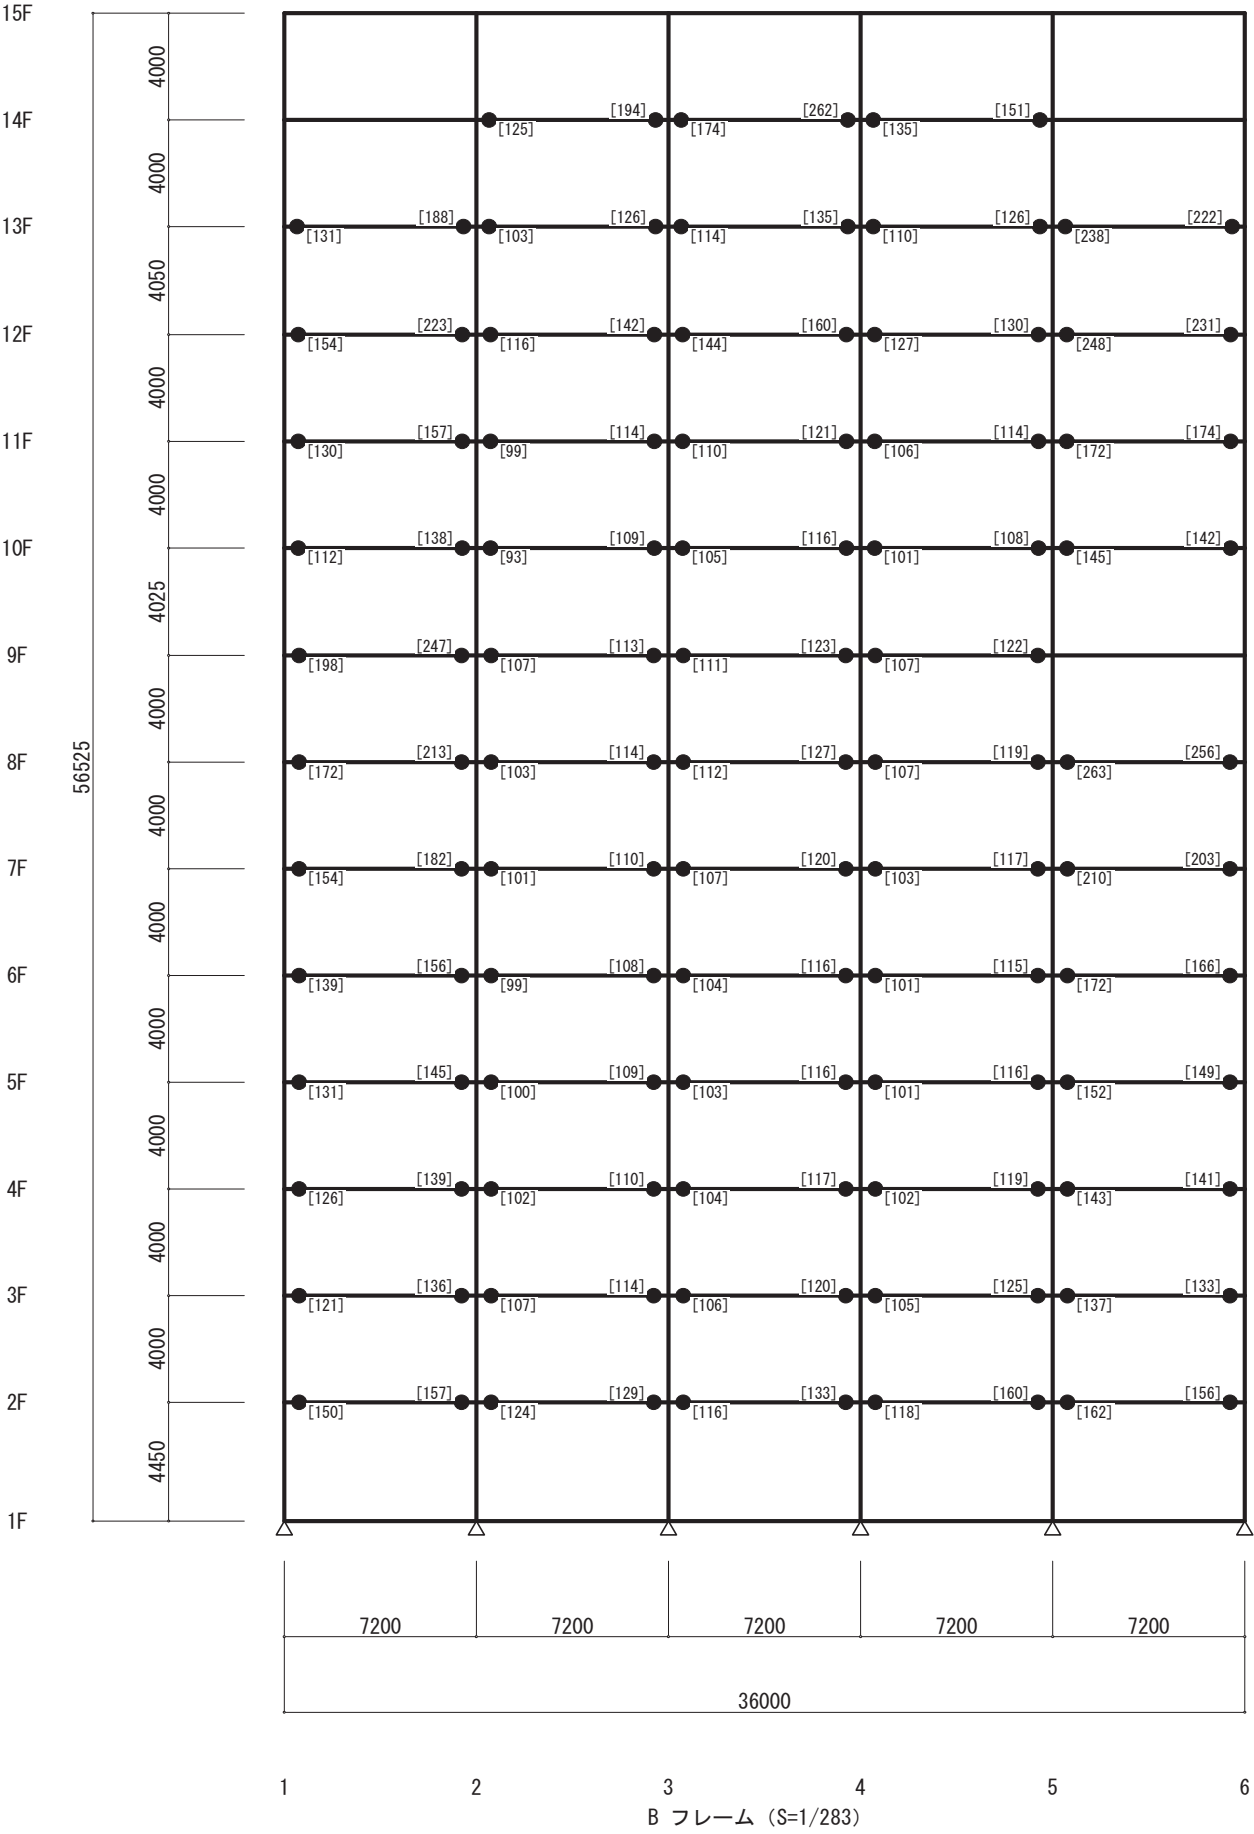


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

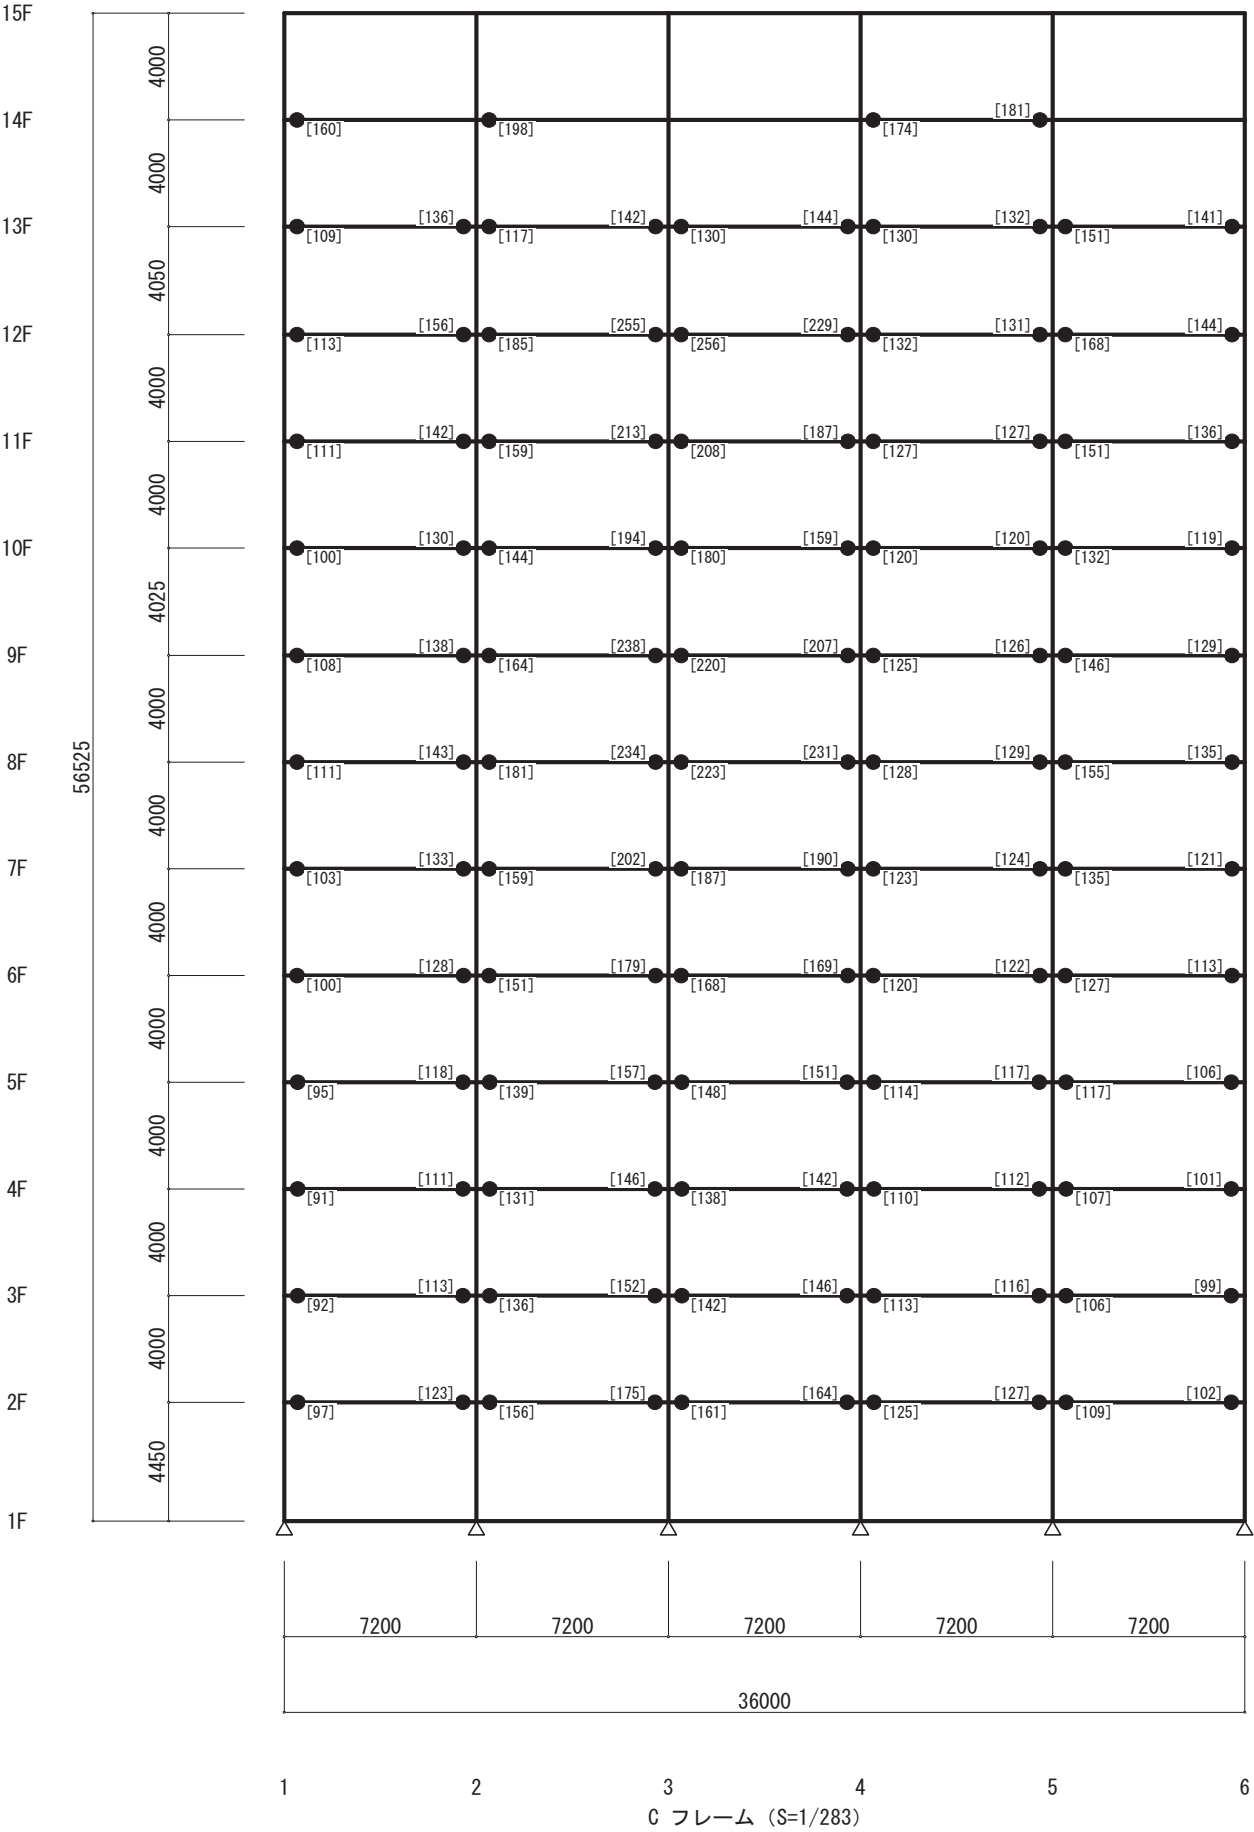


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

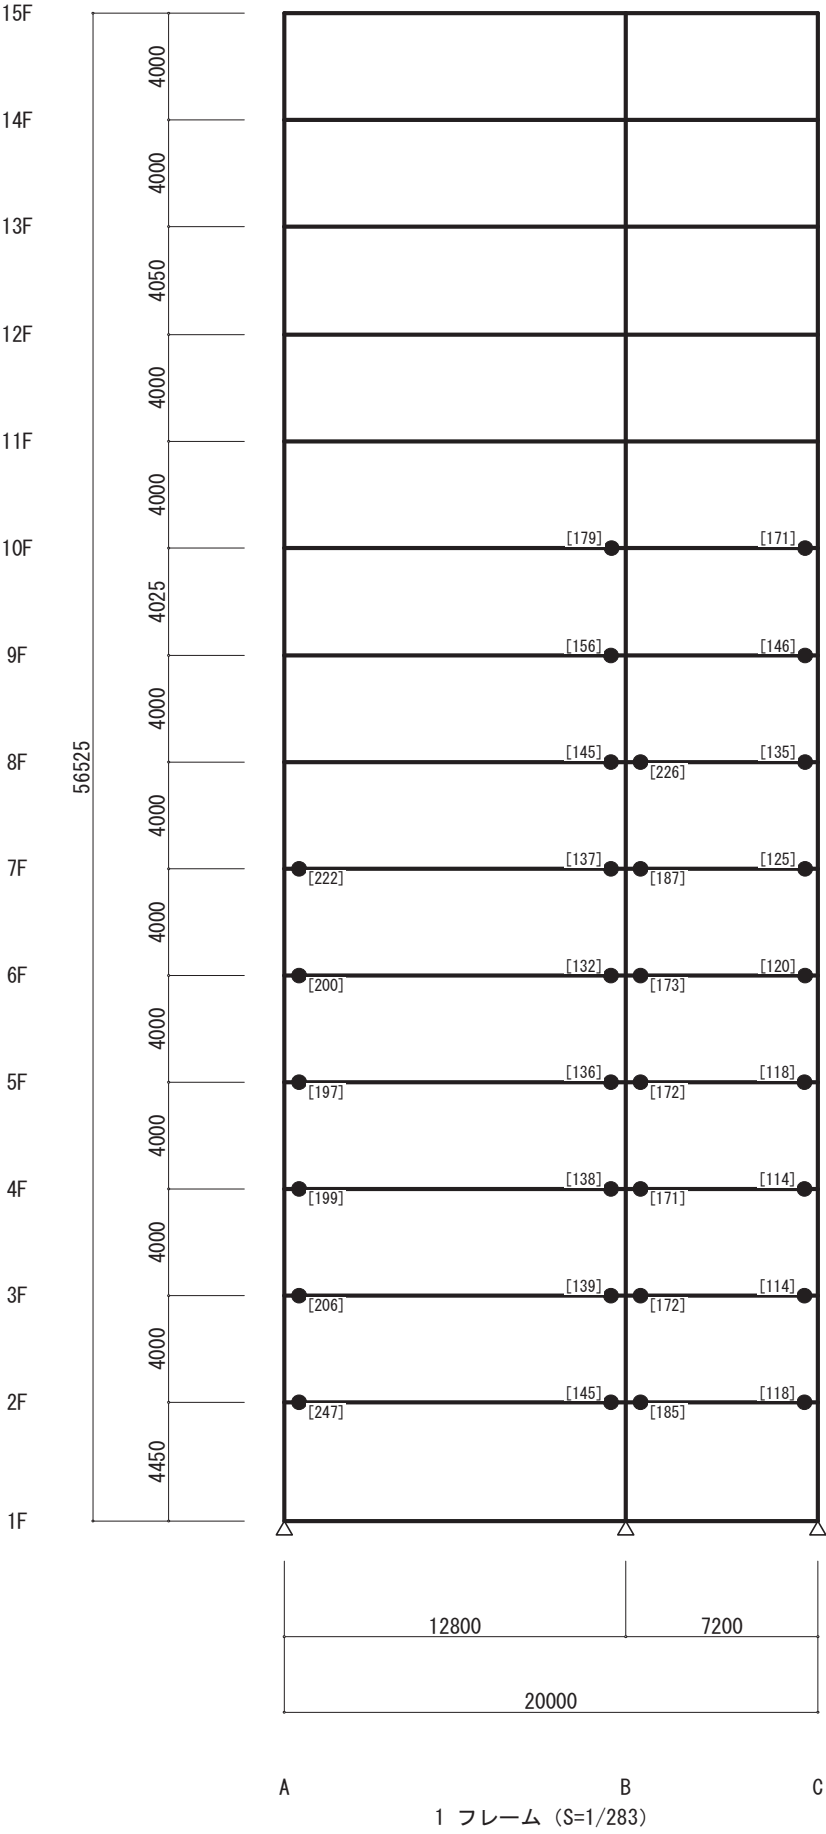


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

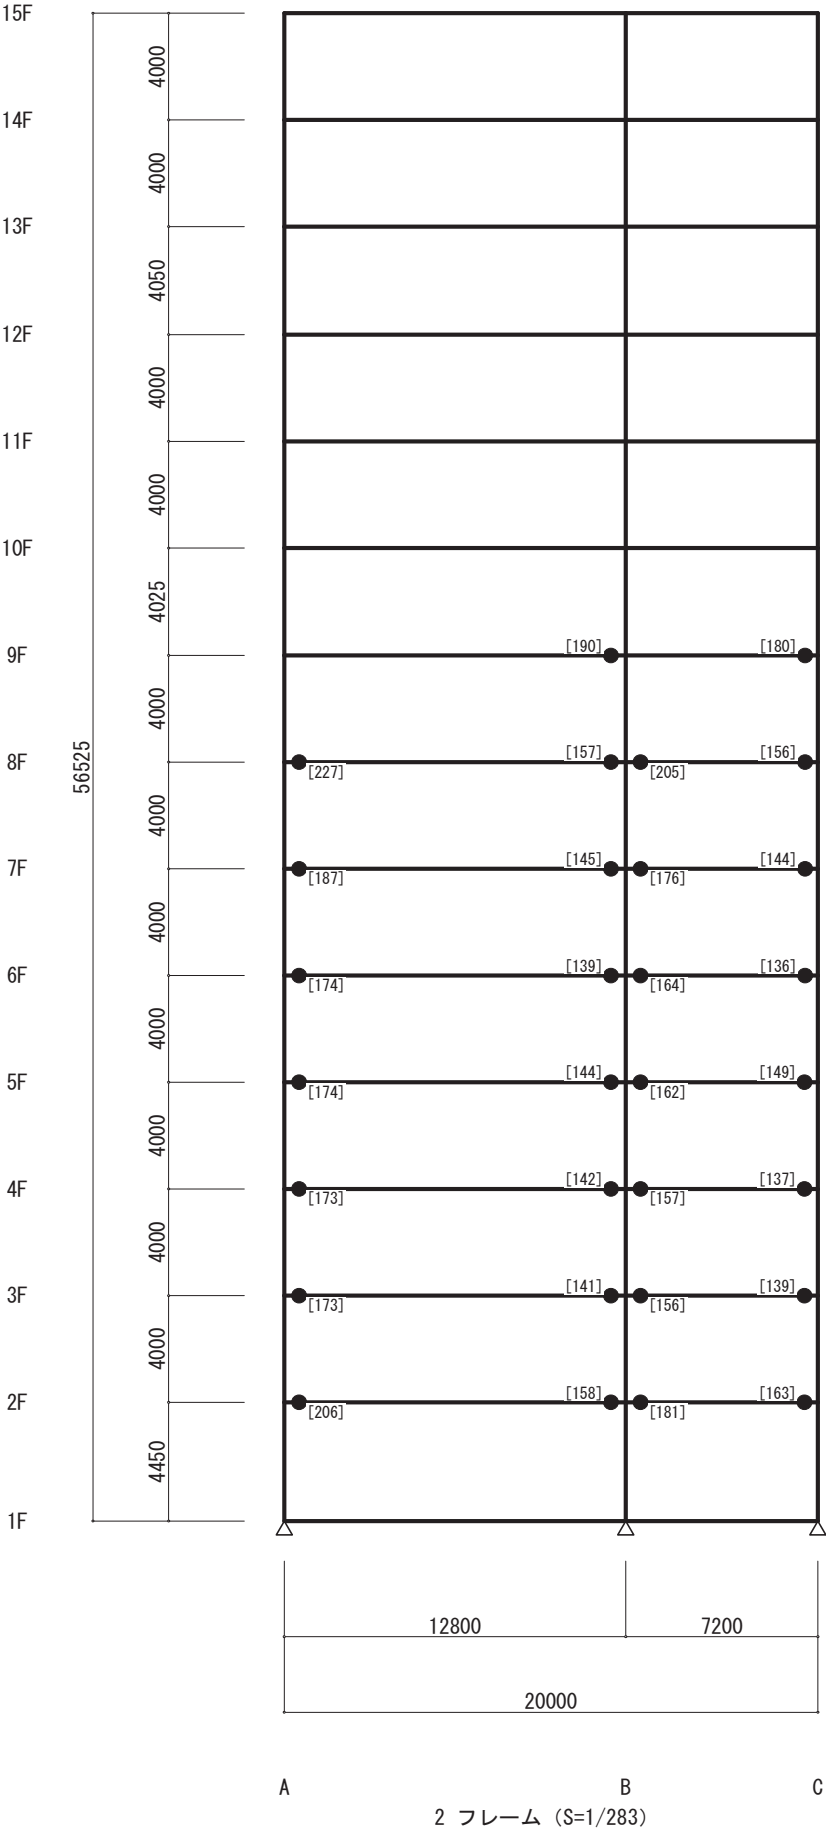


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

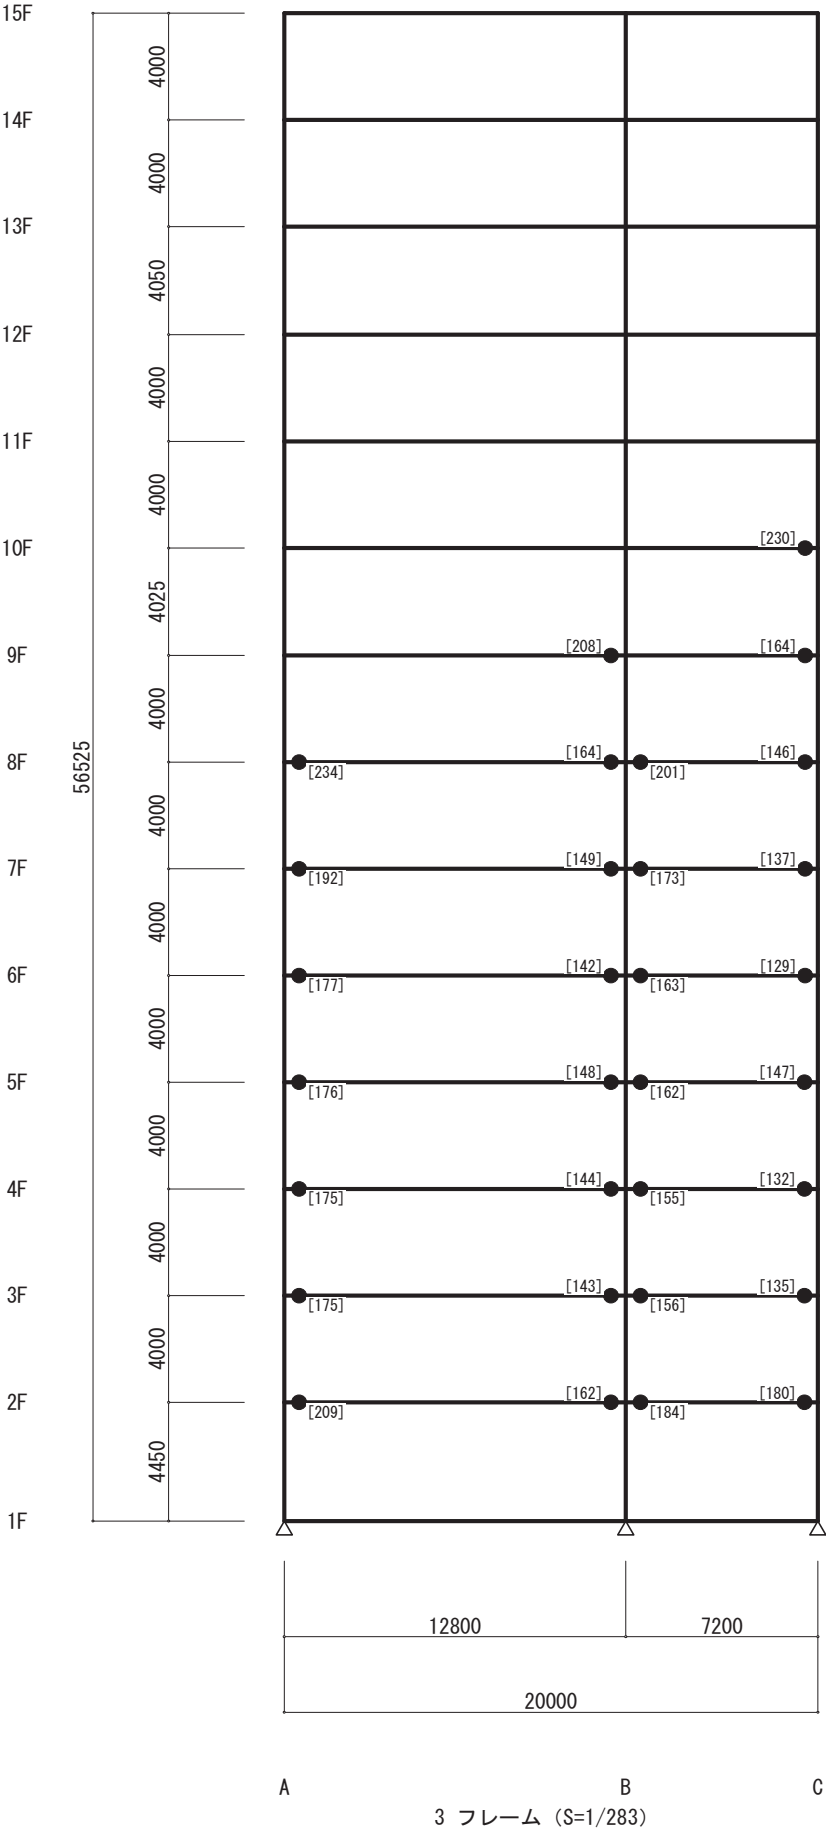


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

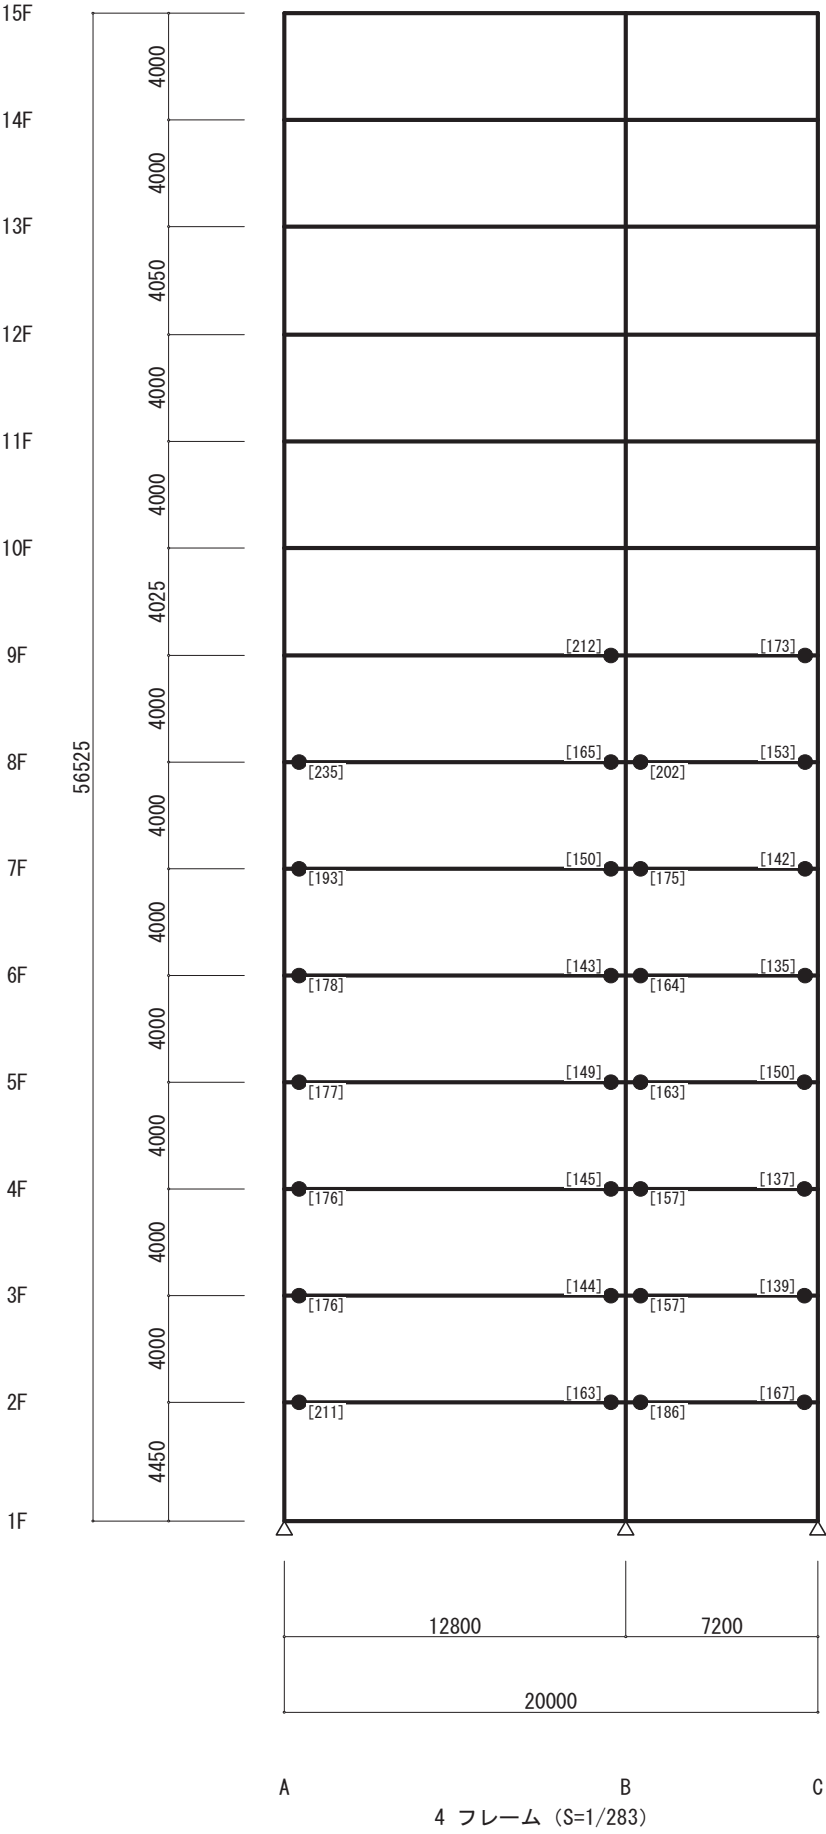


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

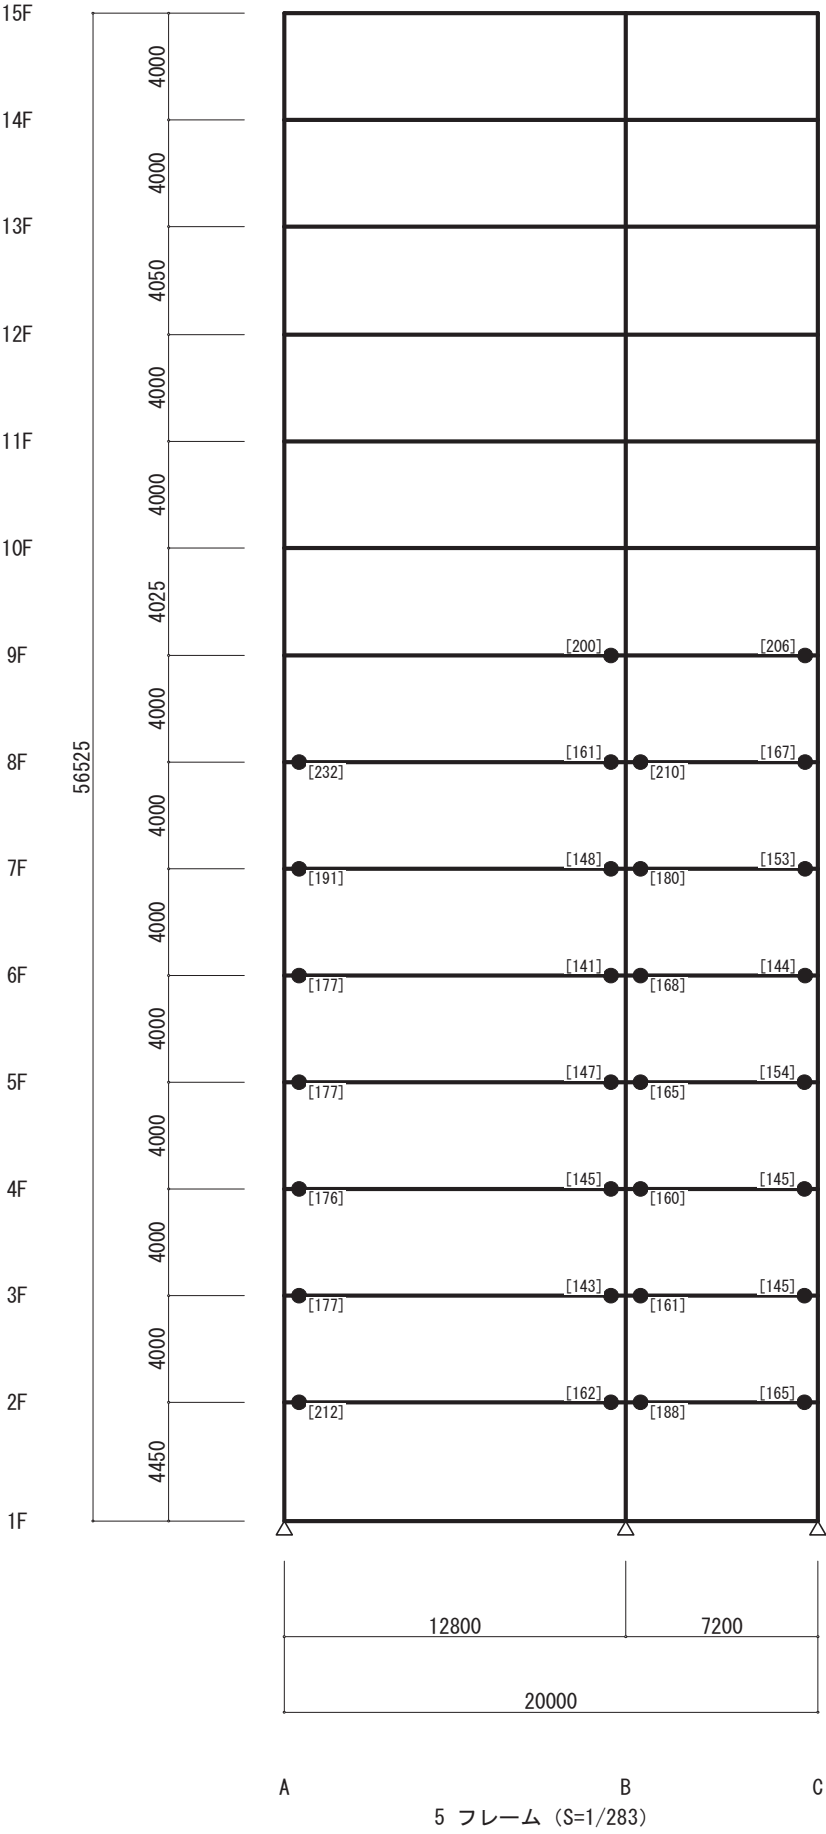


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

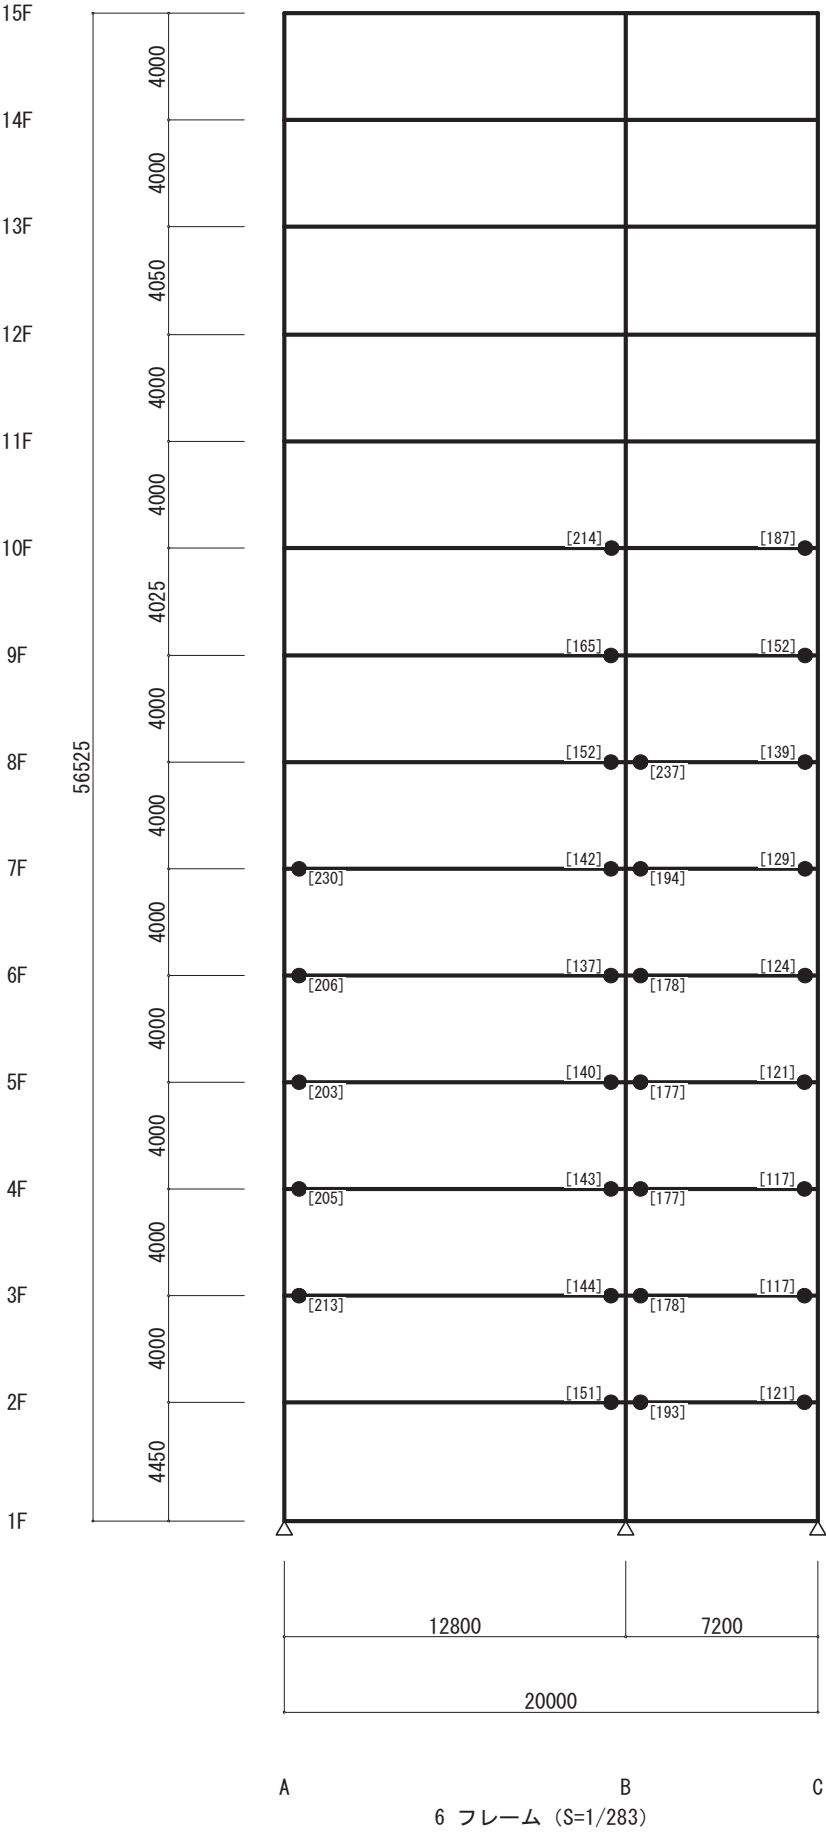


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

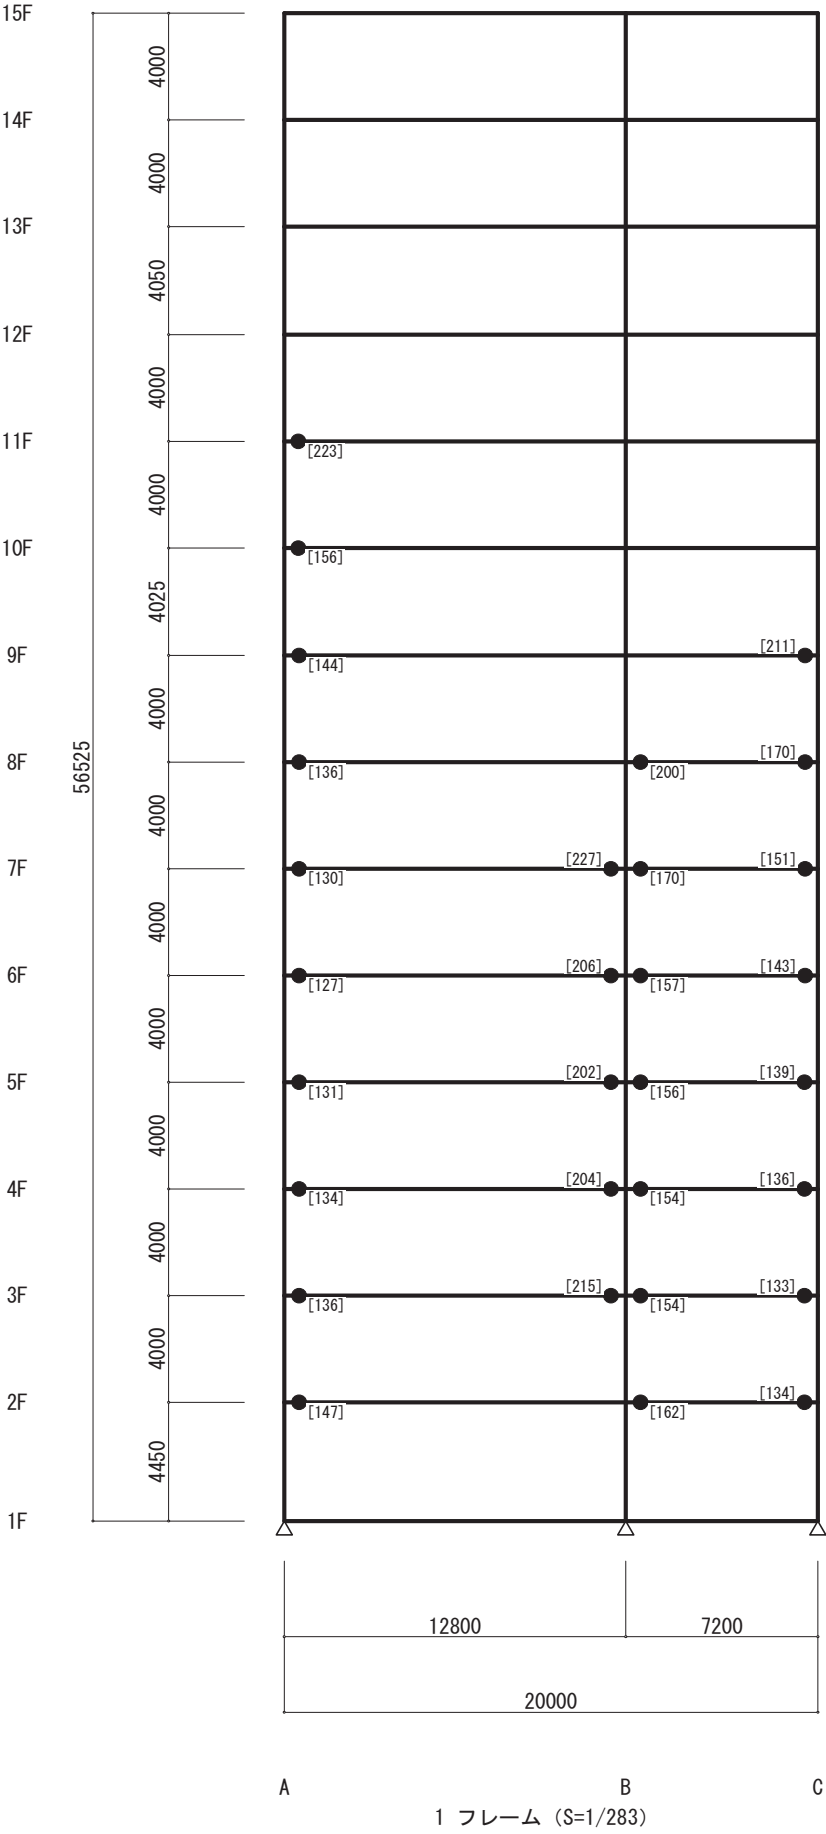


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

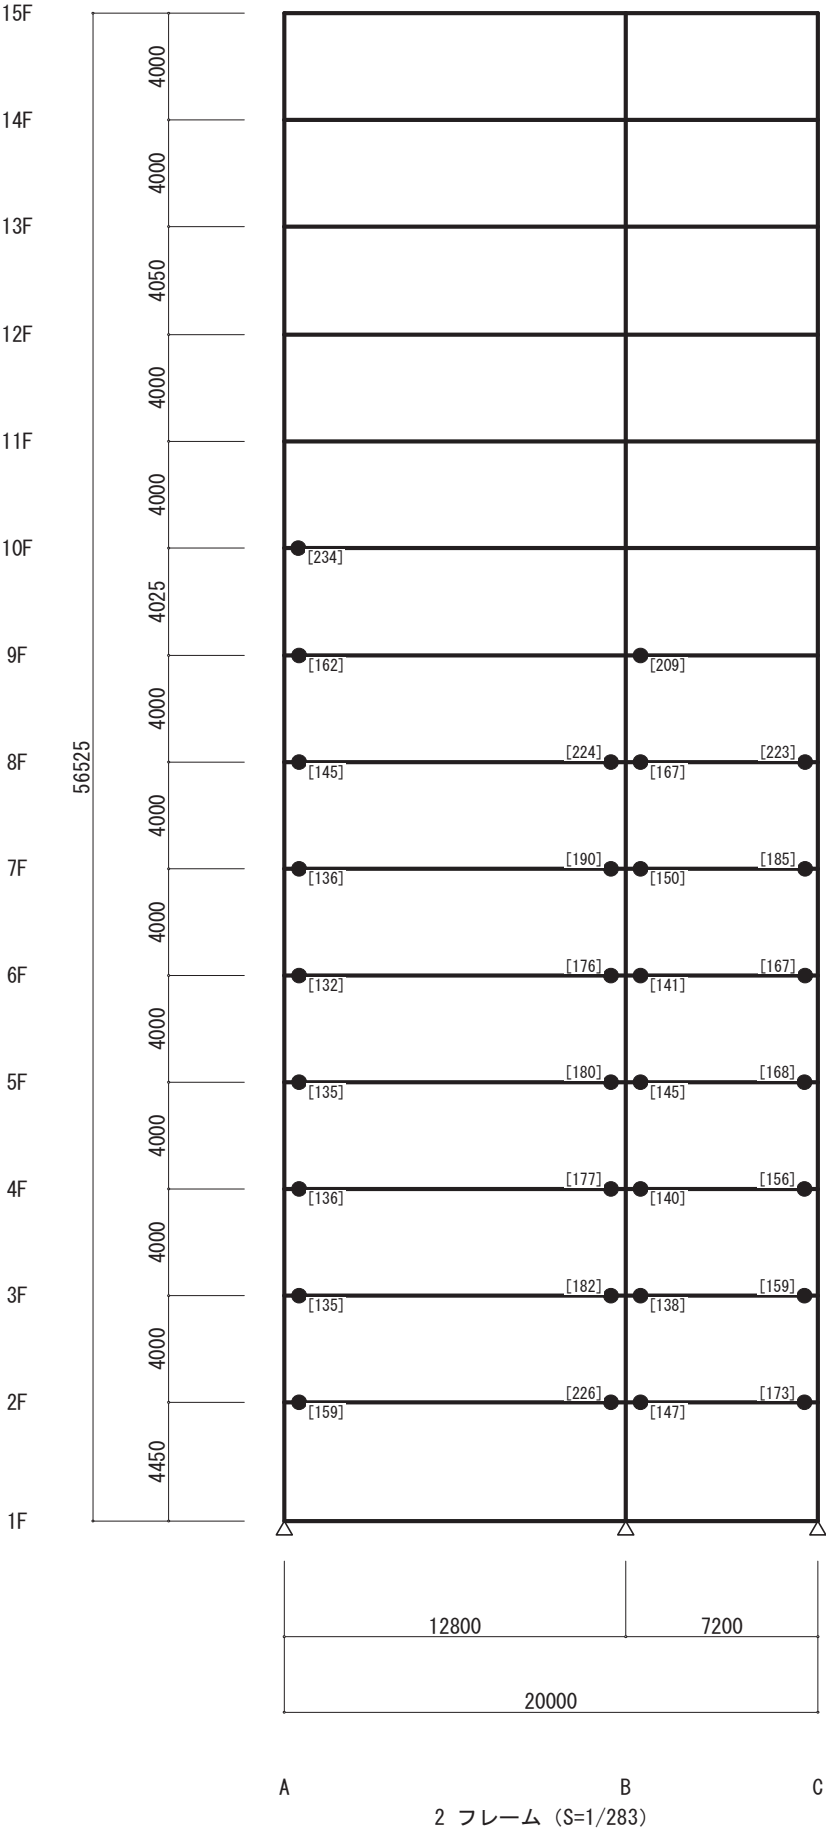


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

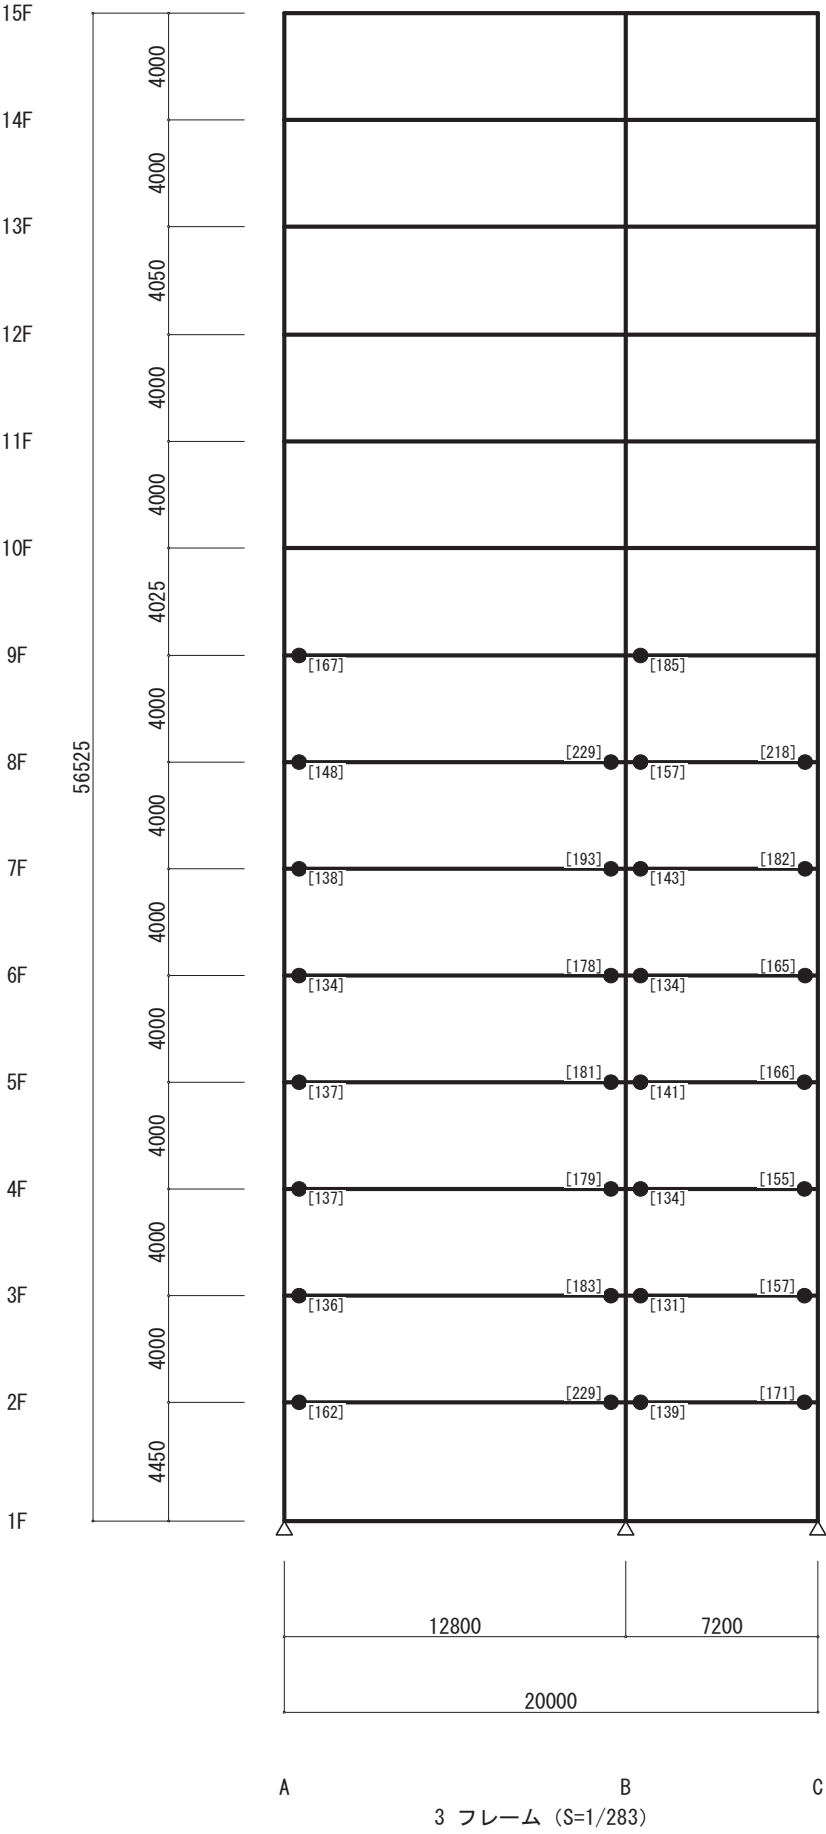


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

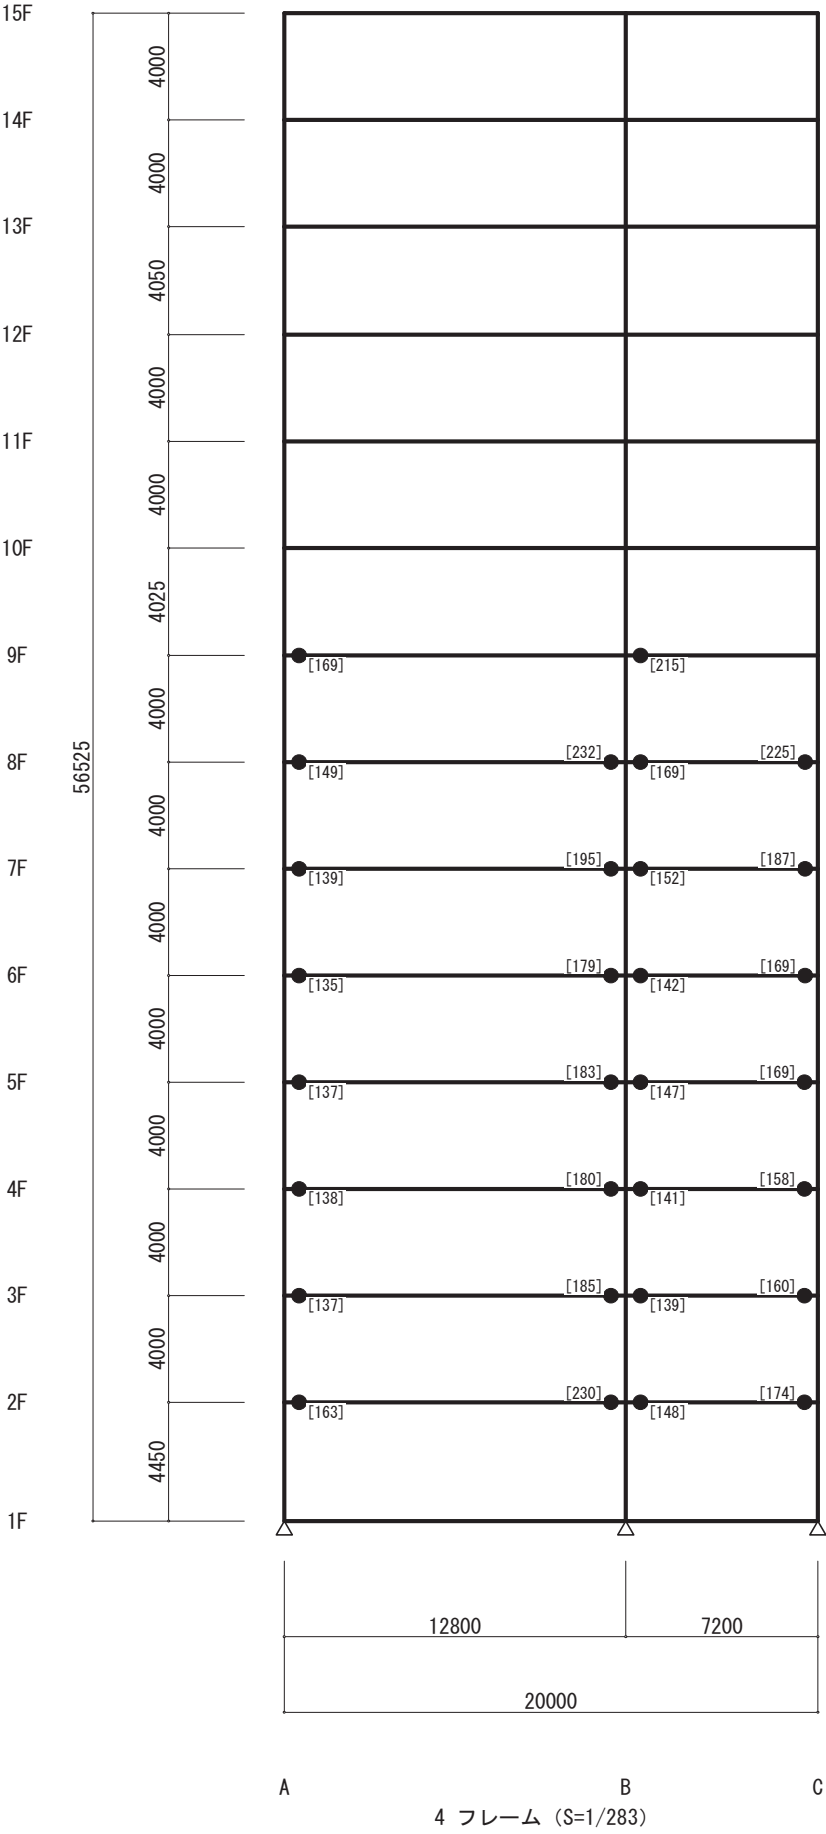

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

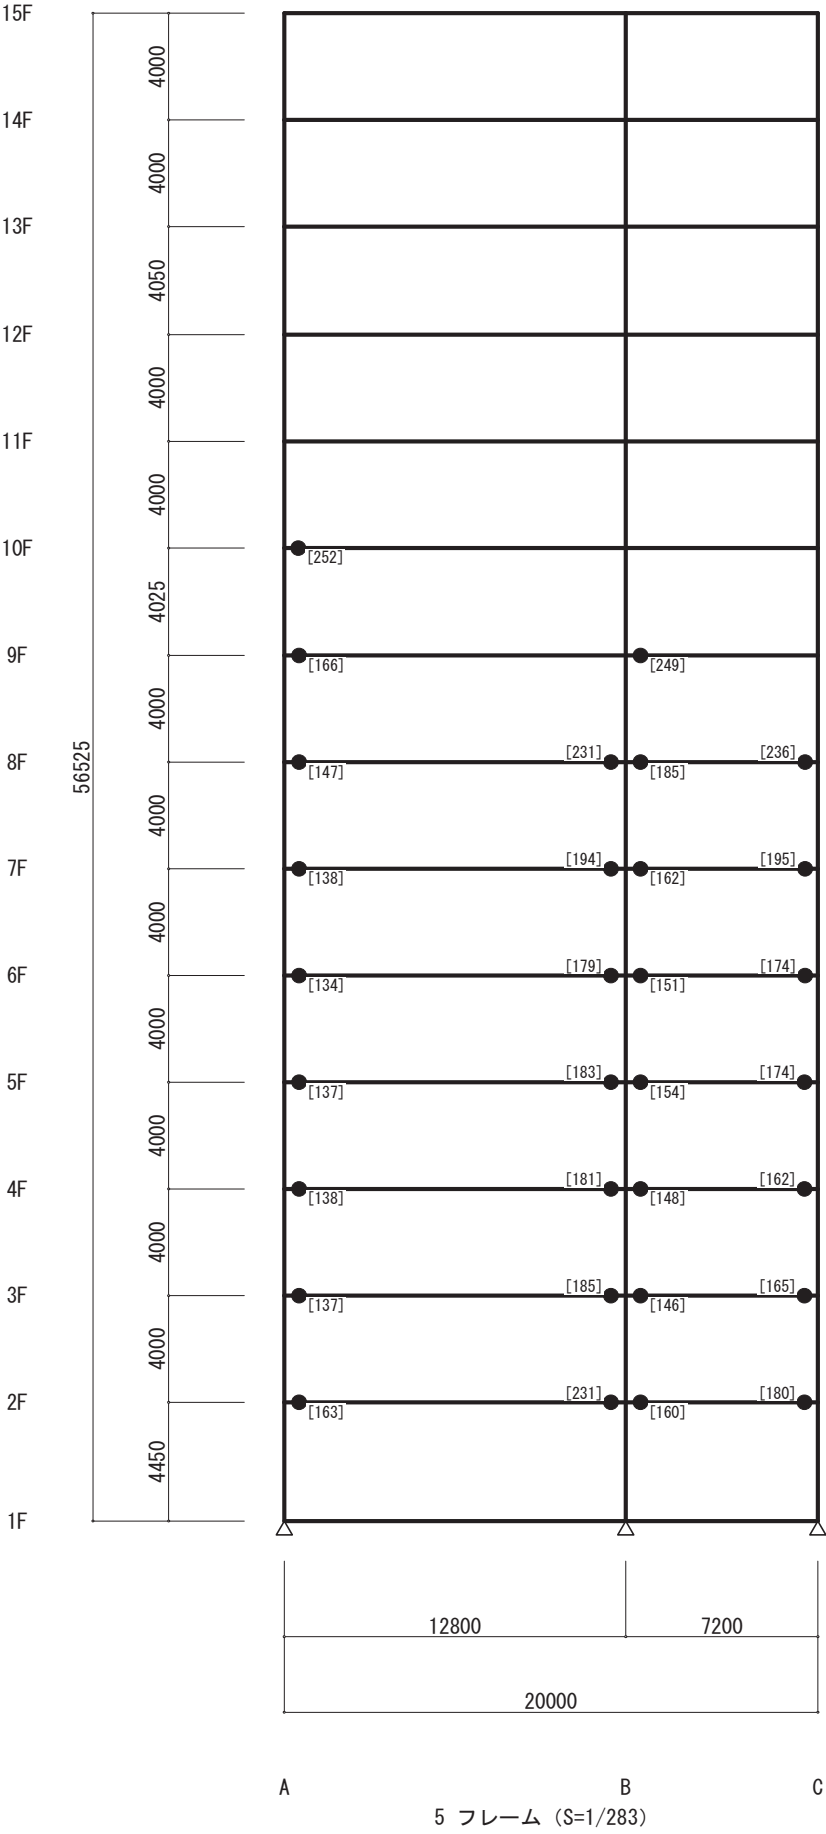


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

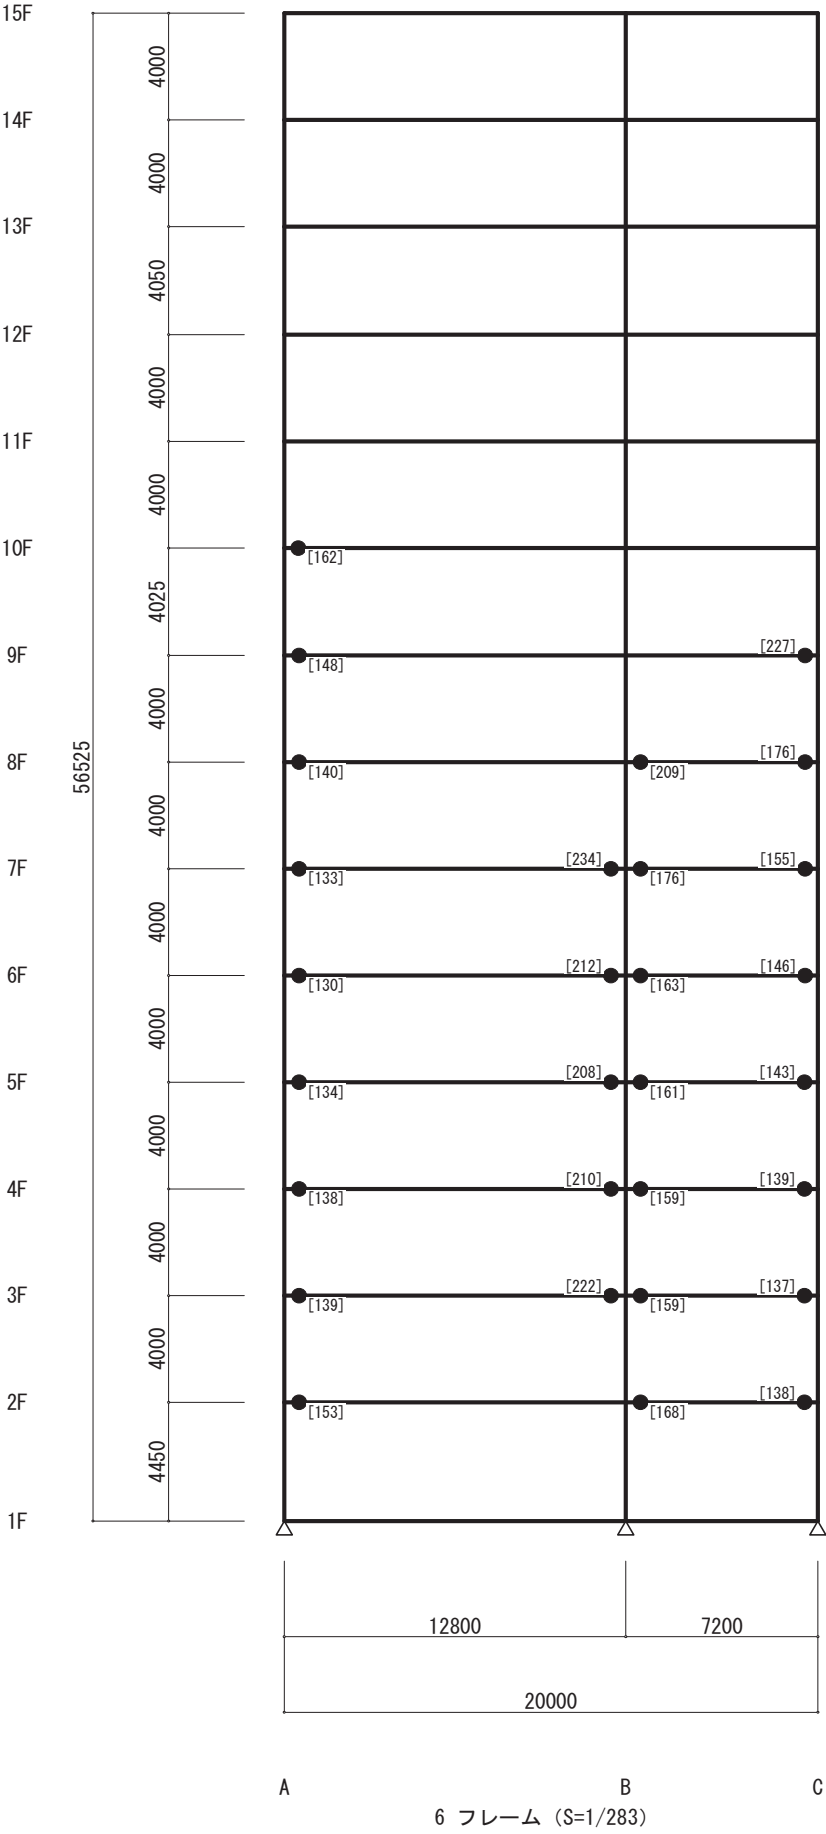


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

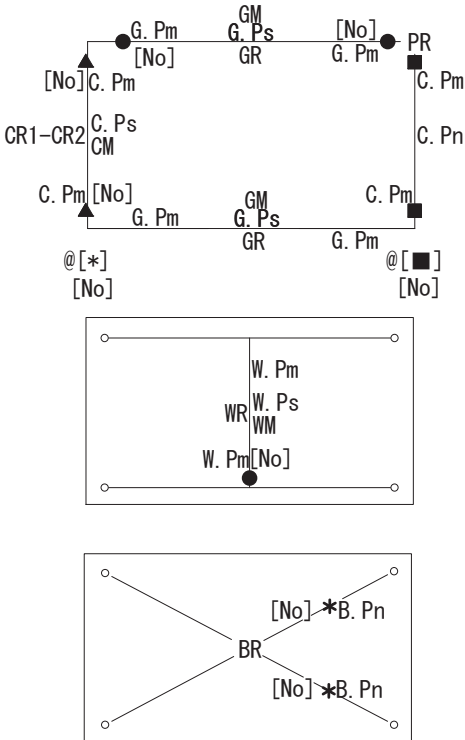


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G.Pm$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G.Ps$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C.Pm$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C.Ps$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C.Pn$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W.Pm$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W.Ps$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B.Pn$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

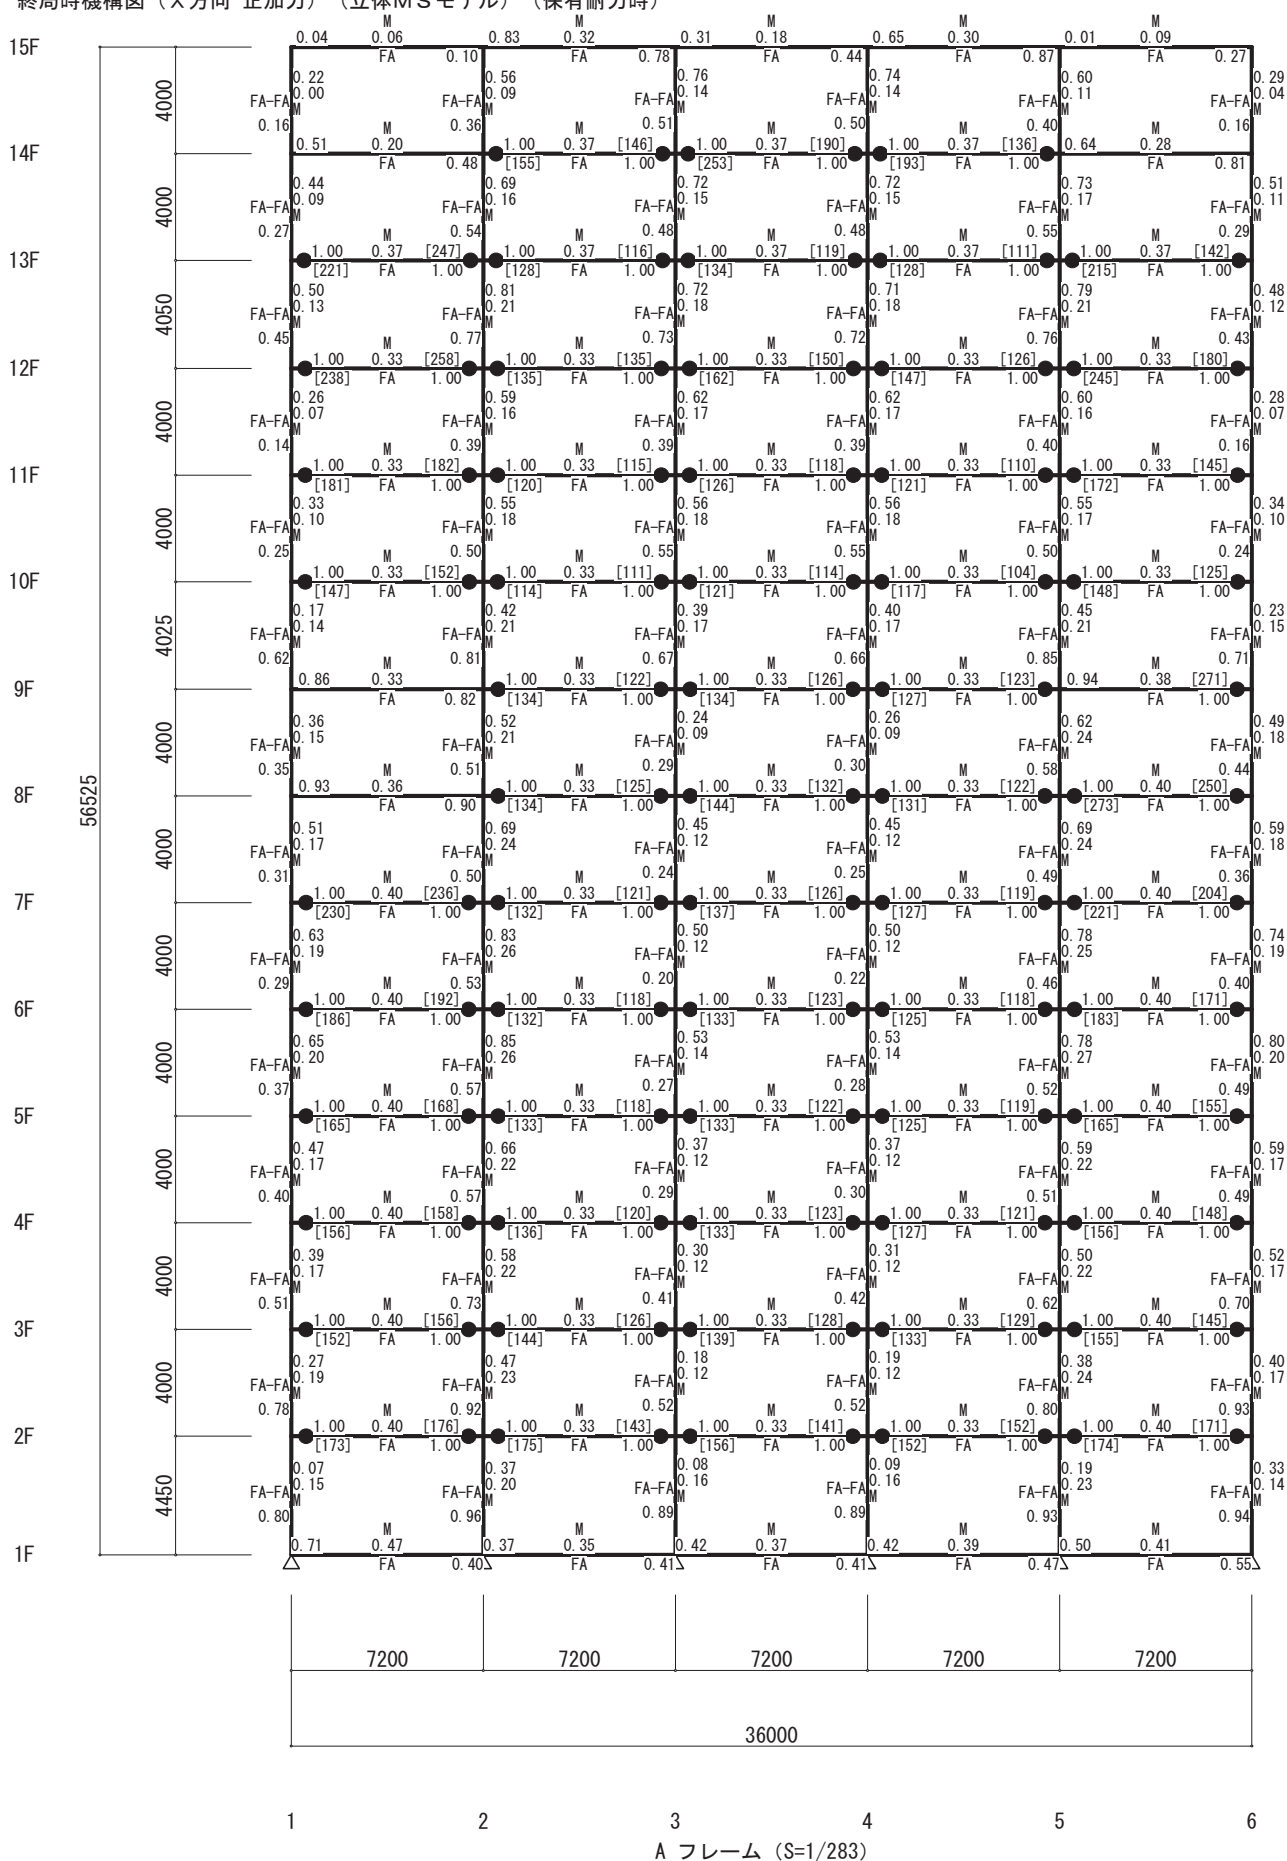


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

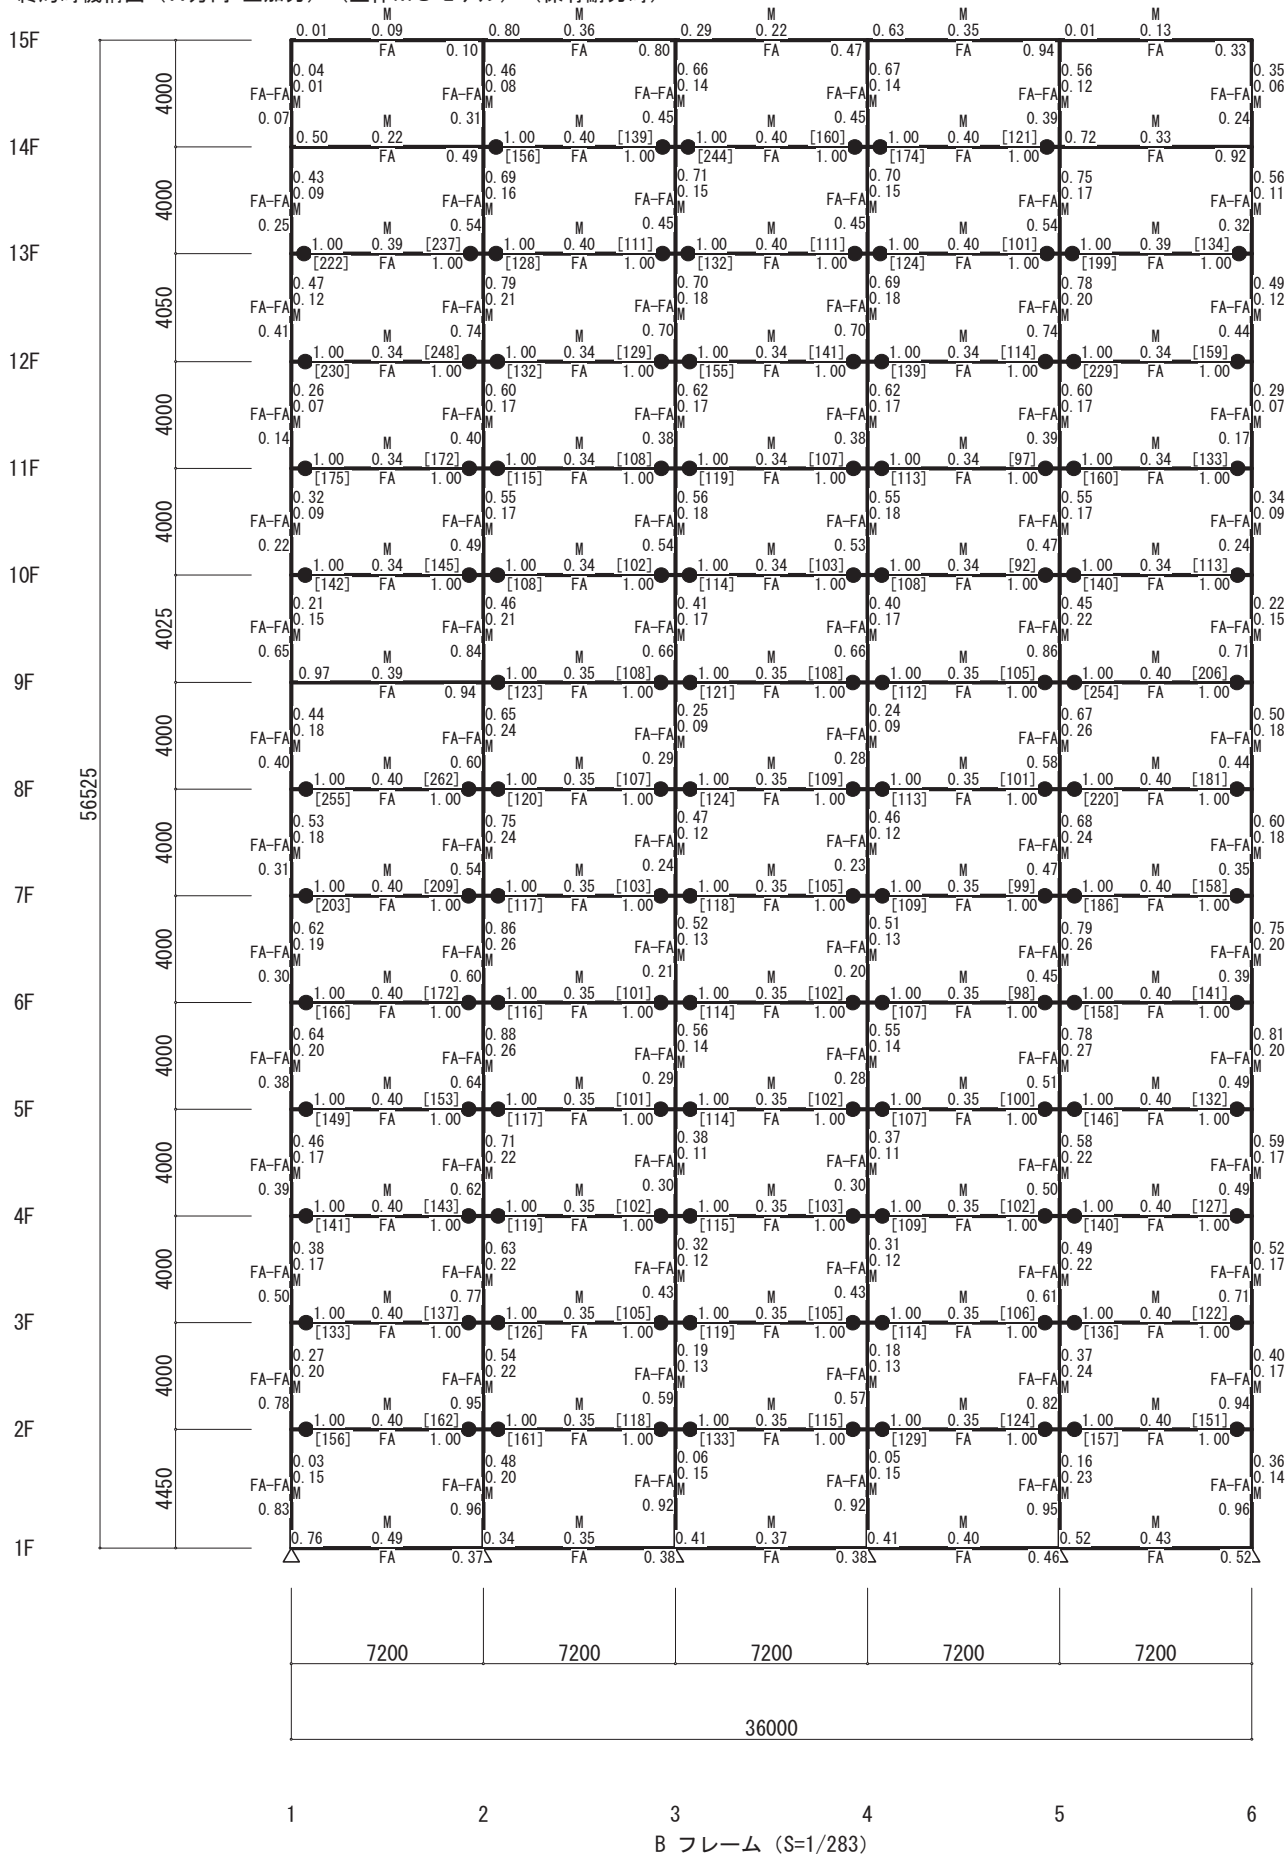


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

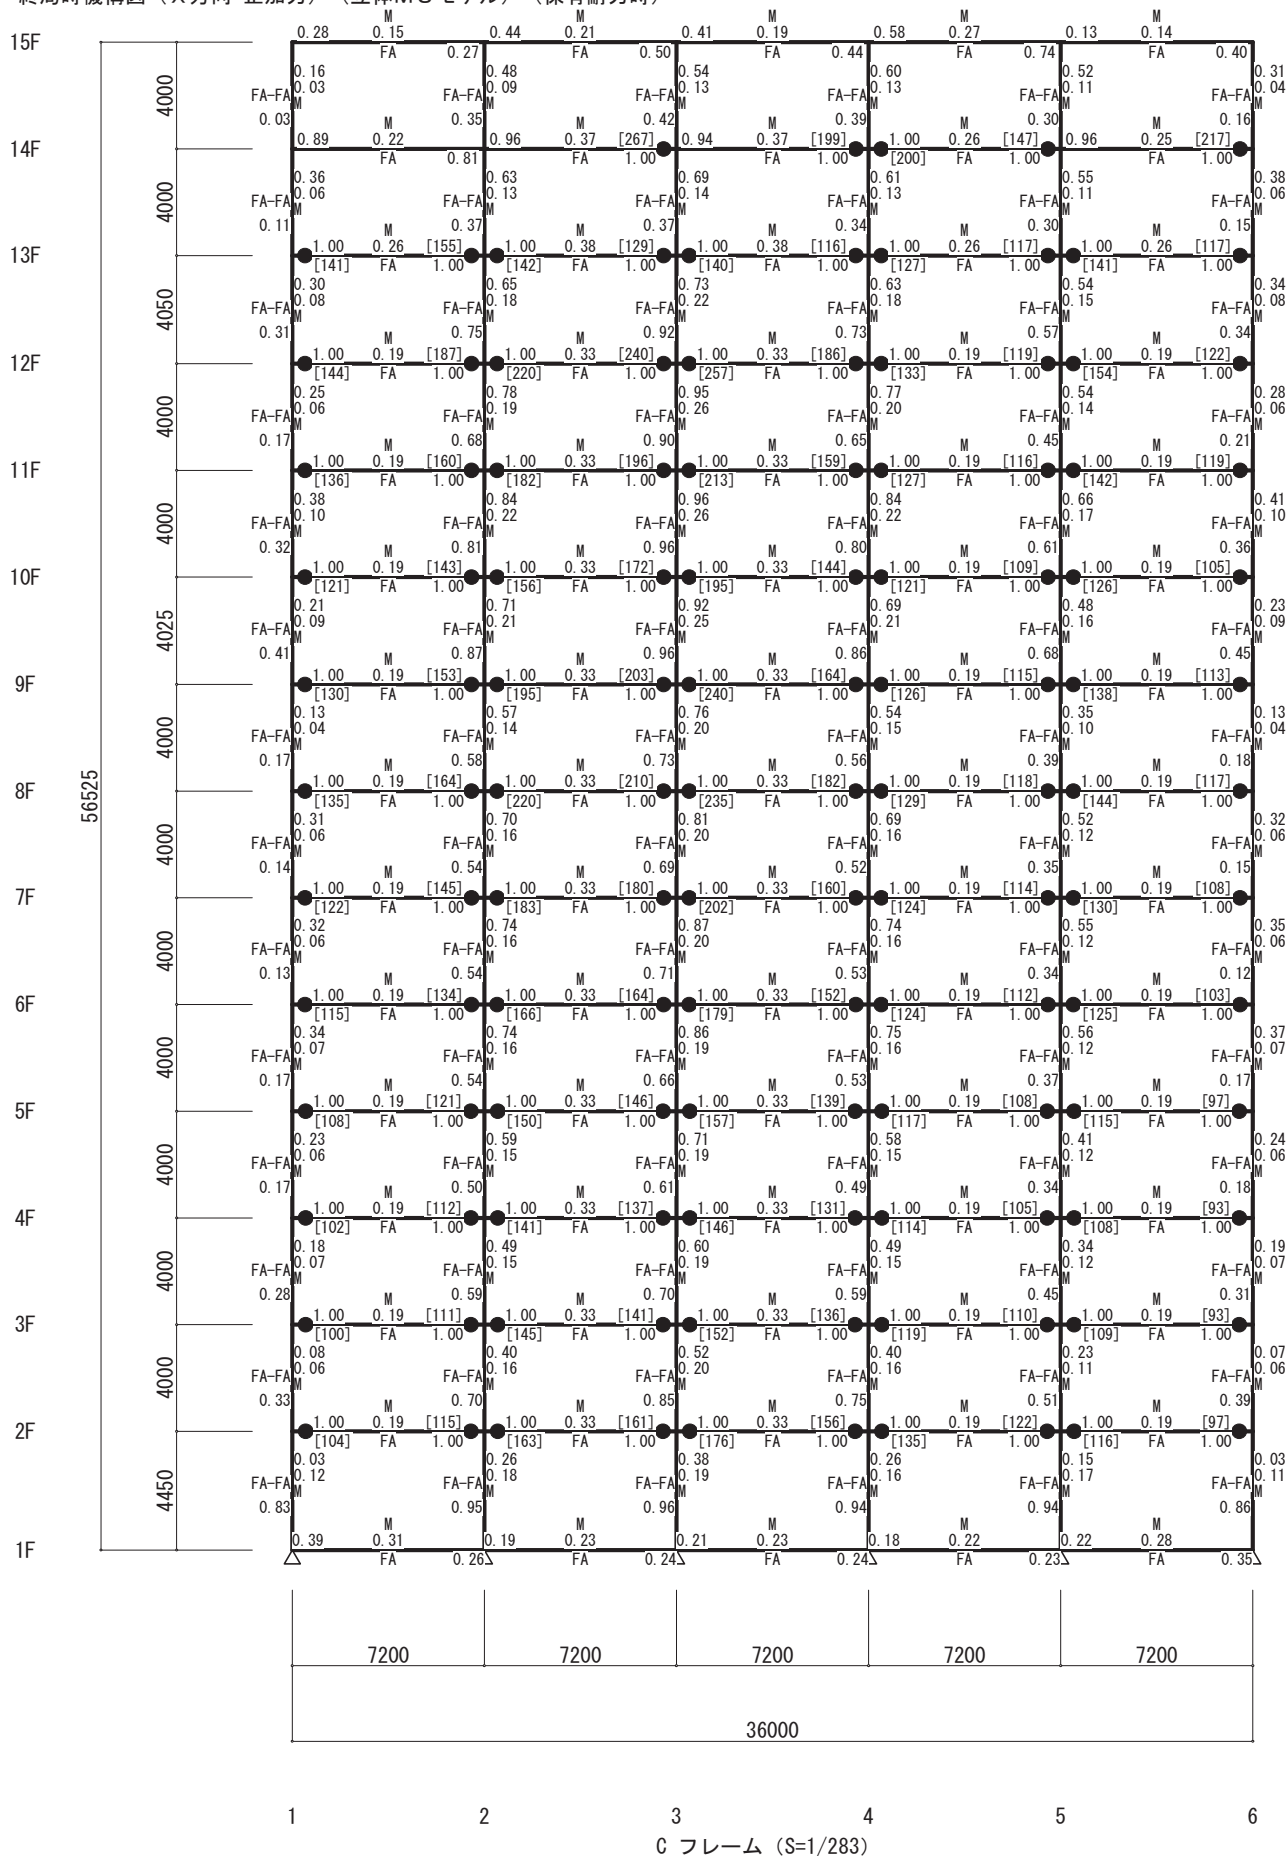


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

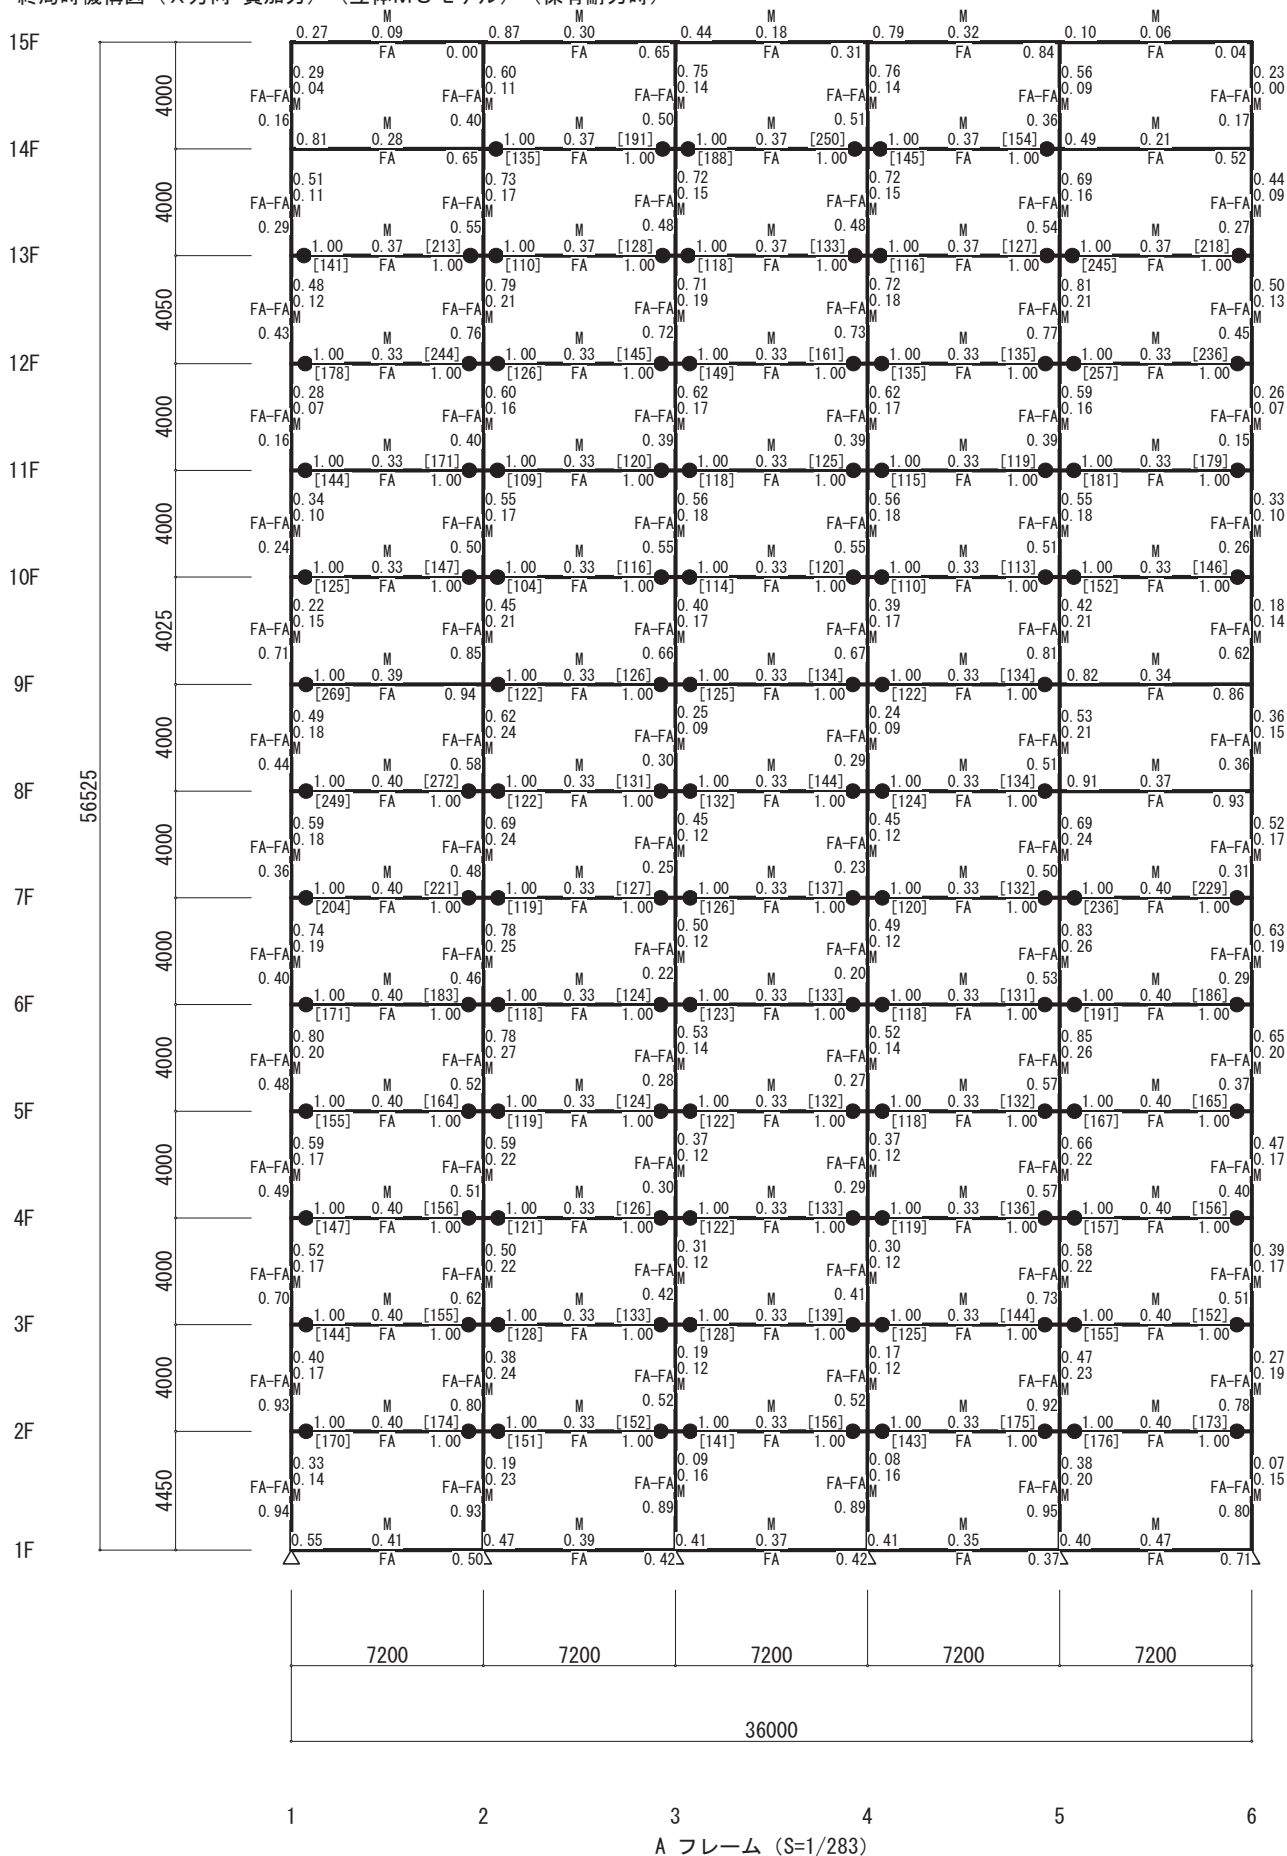


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

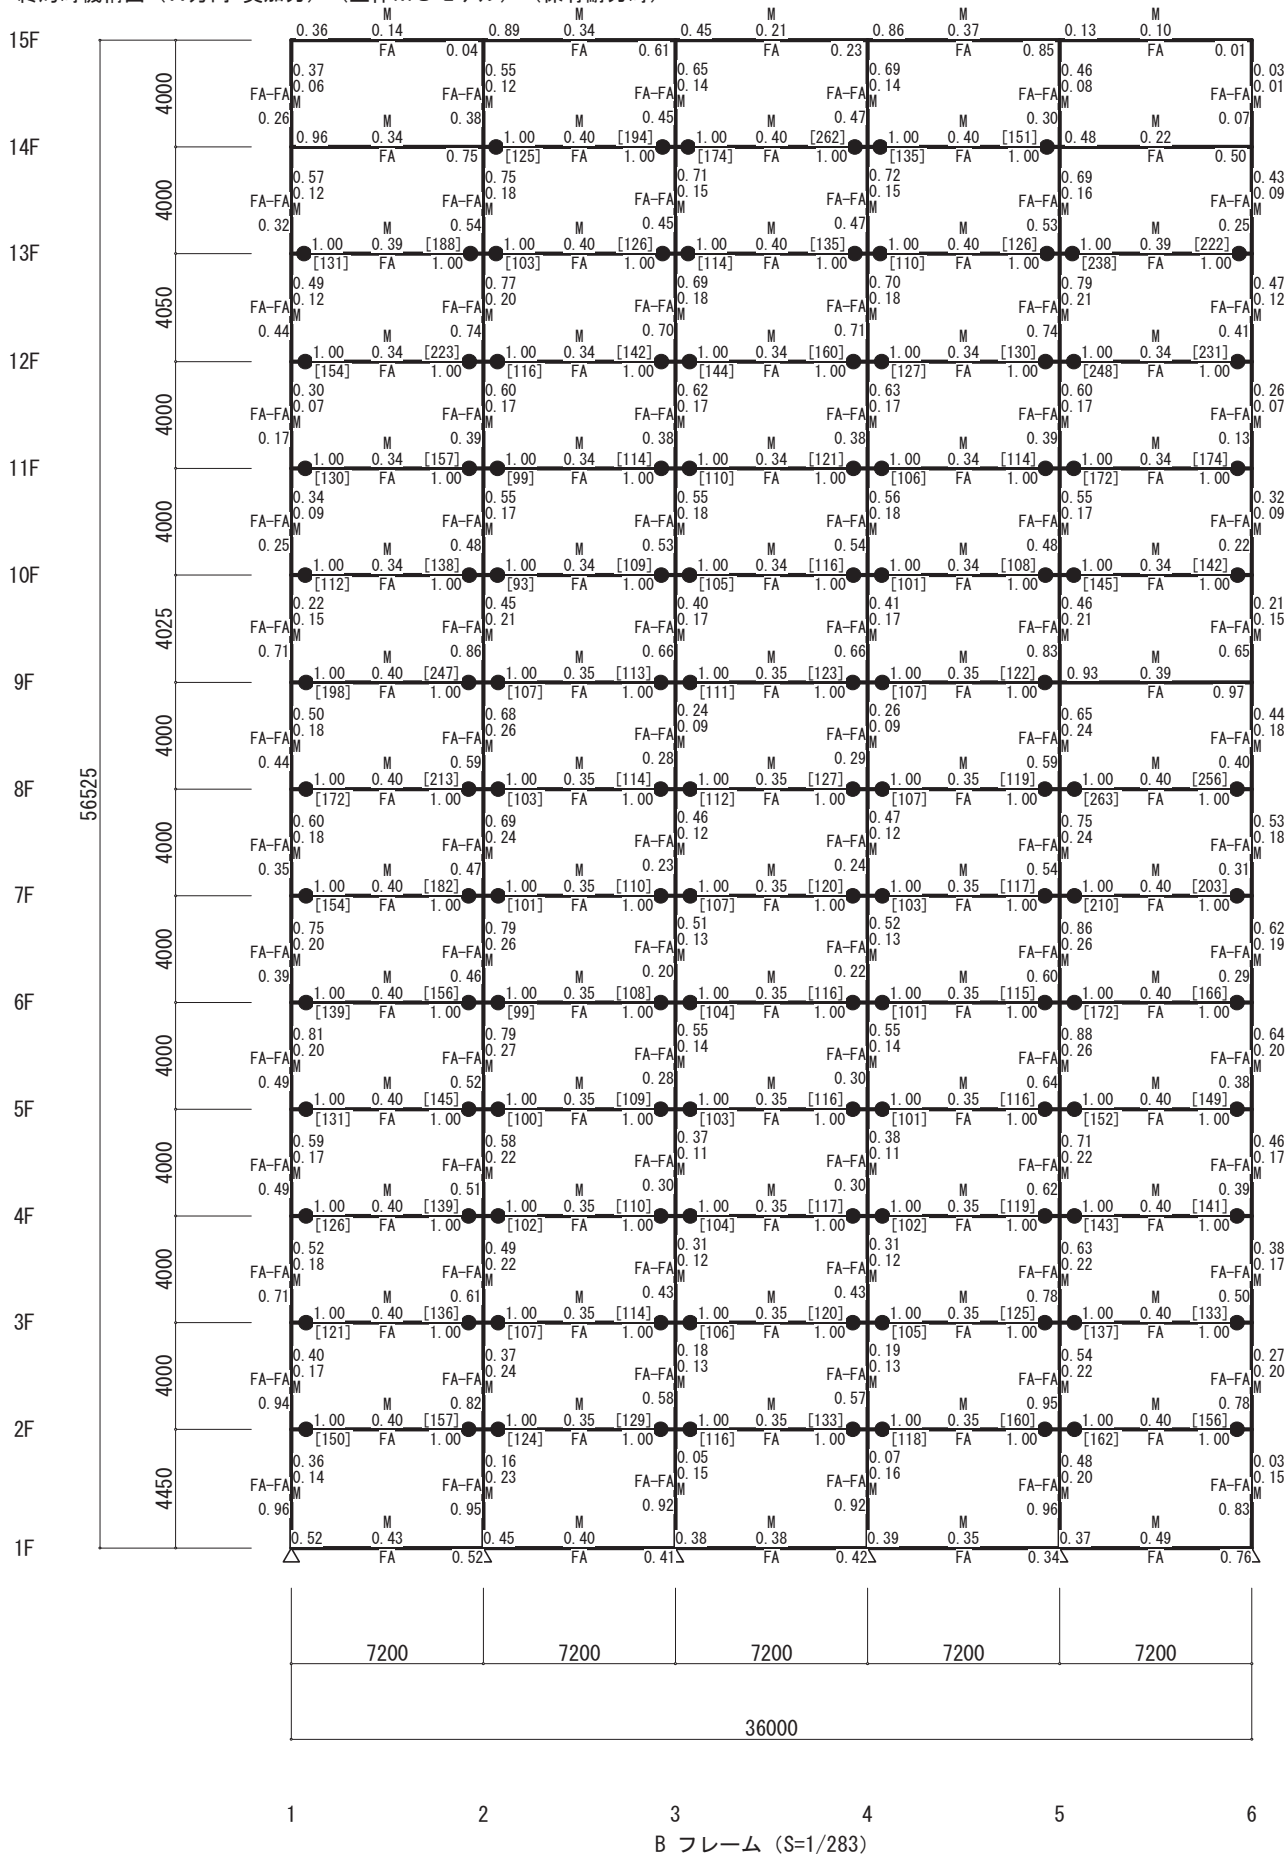


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

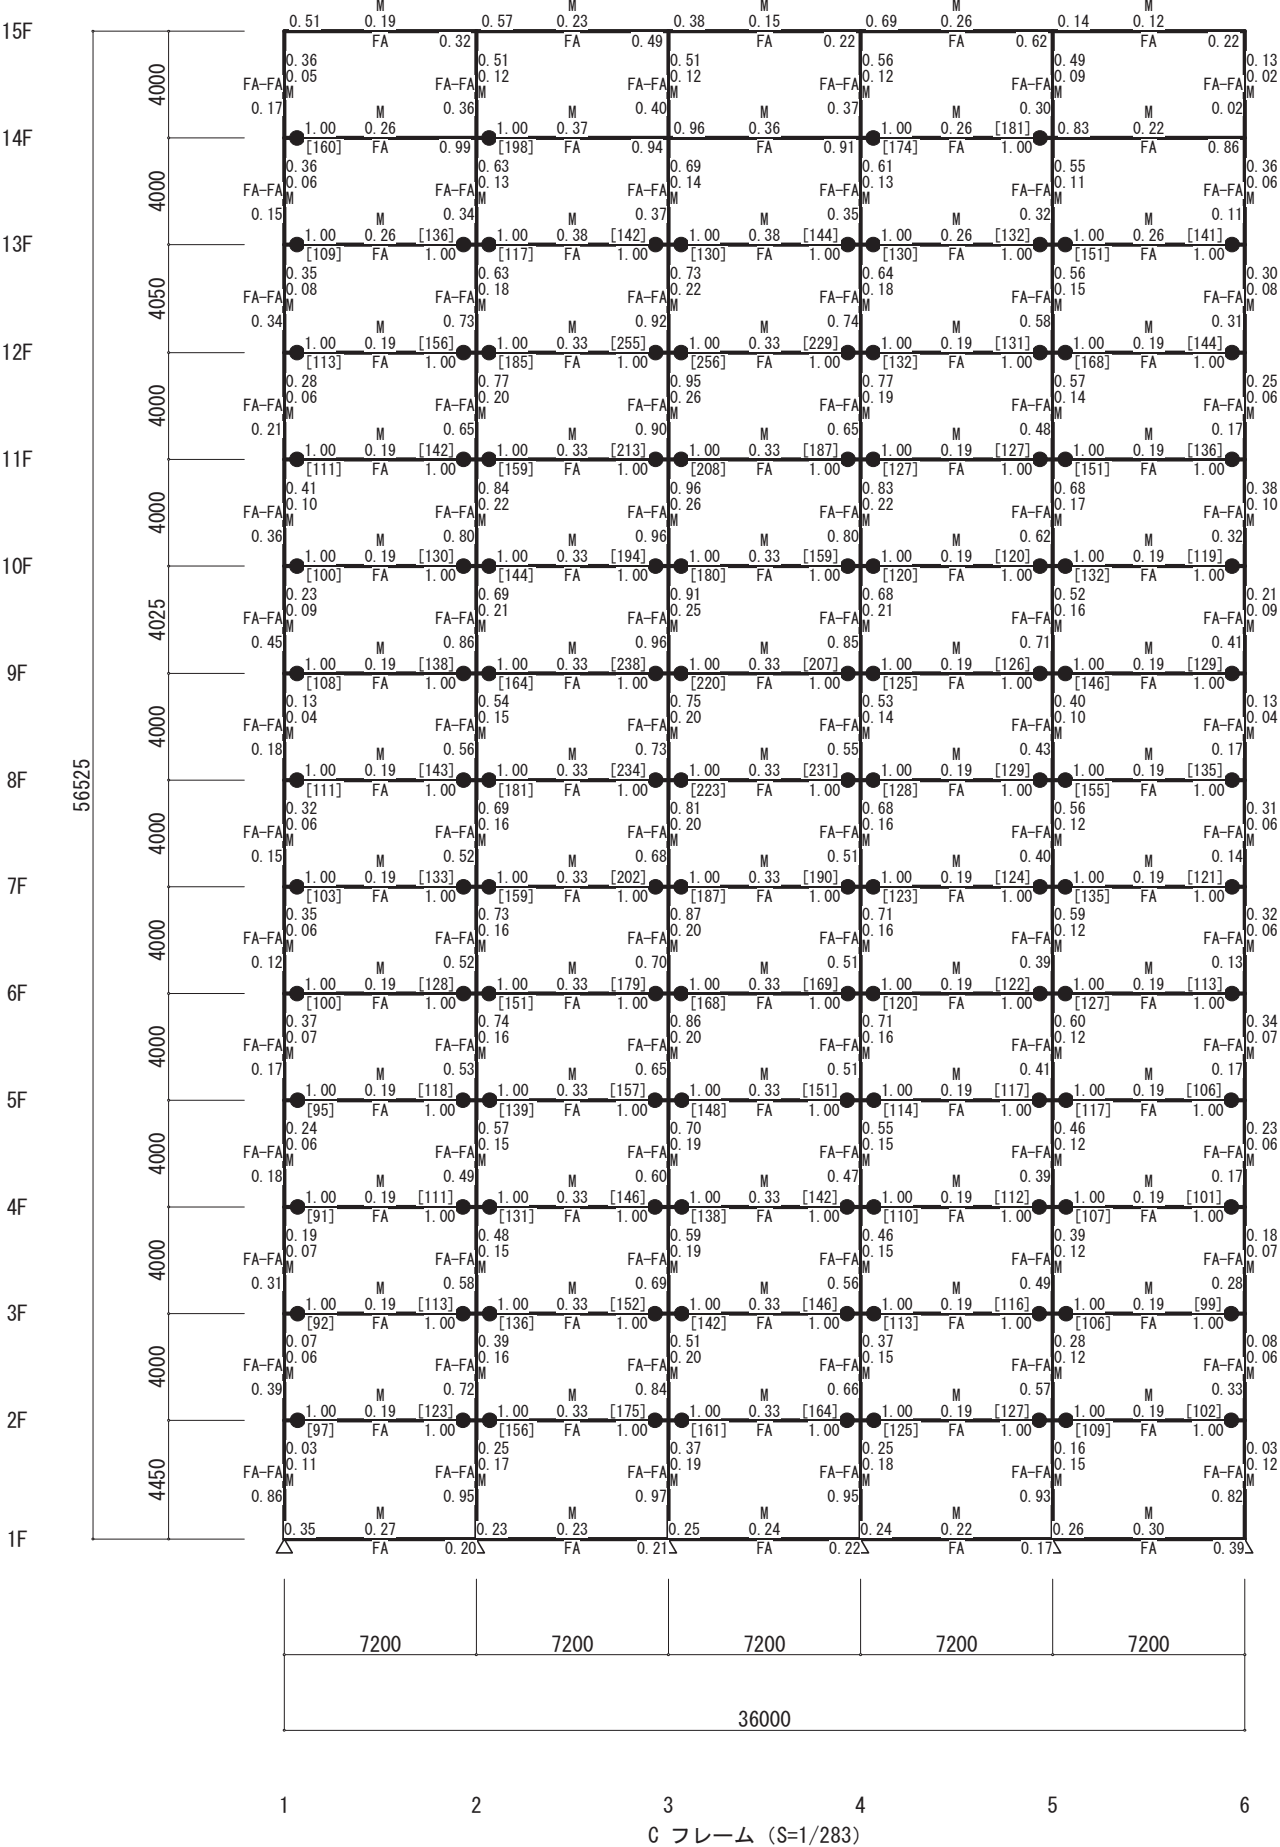


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

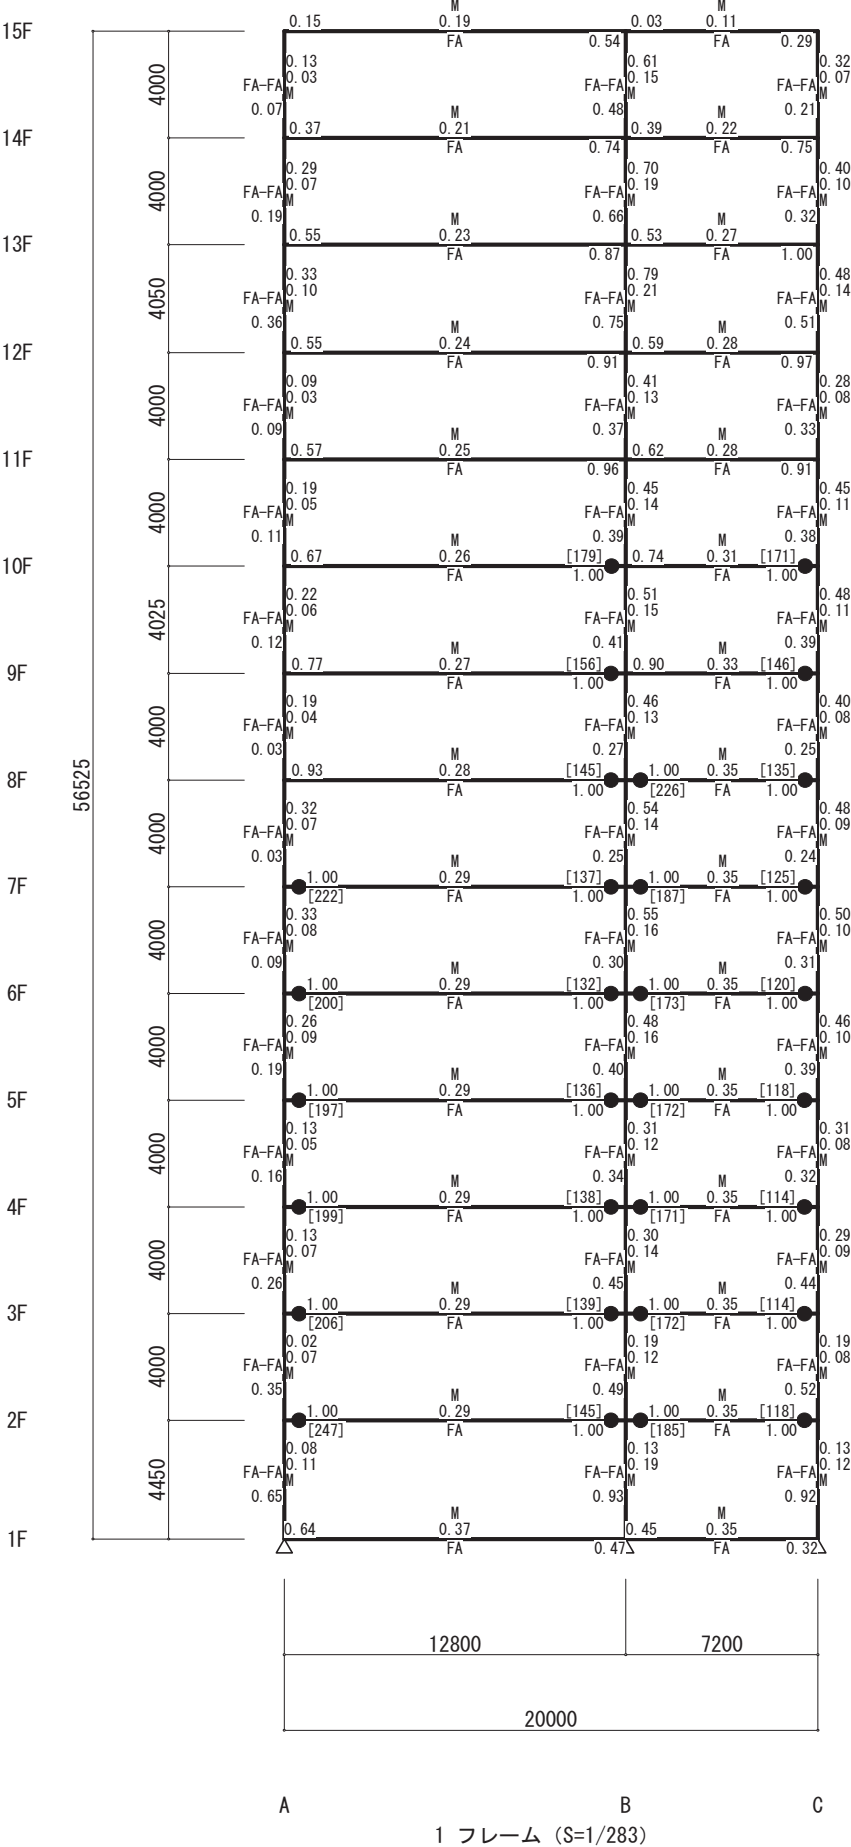


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

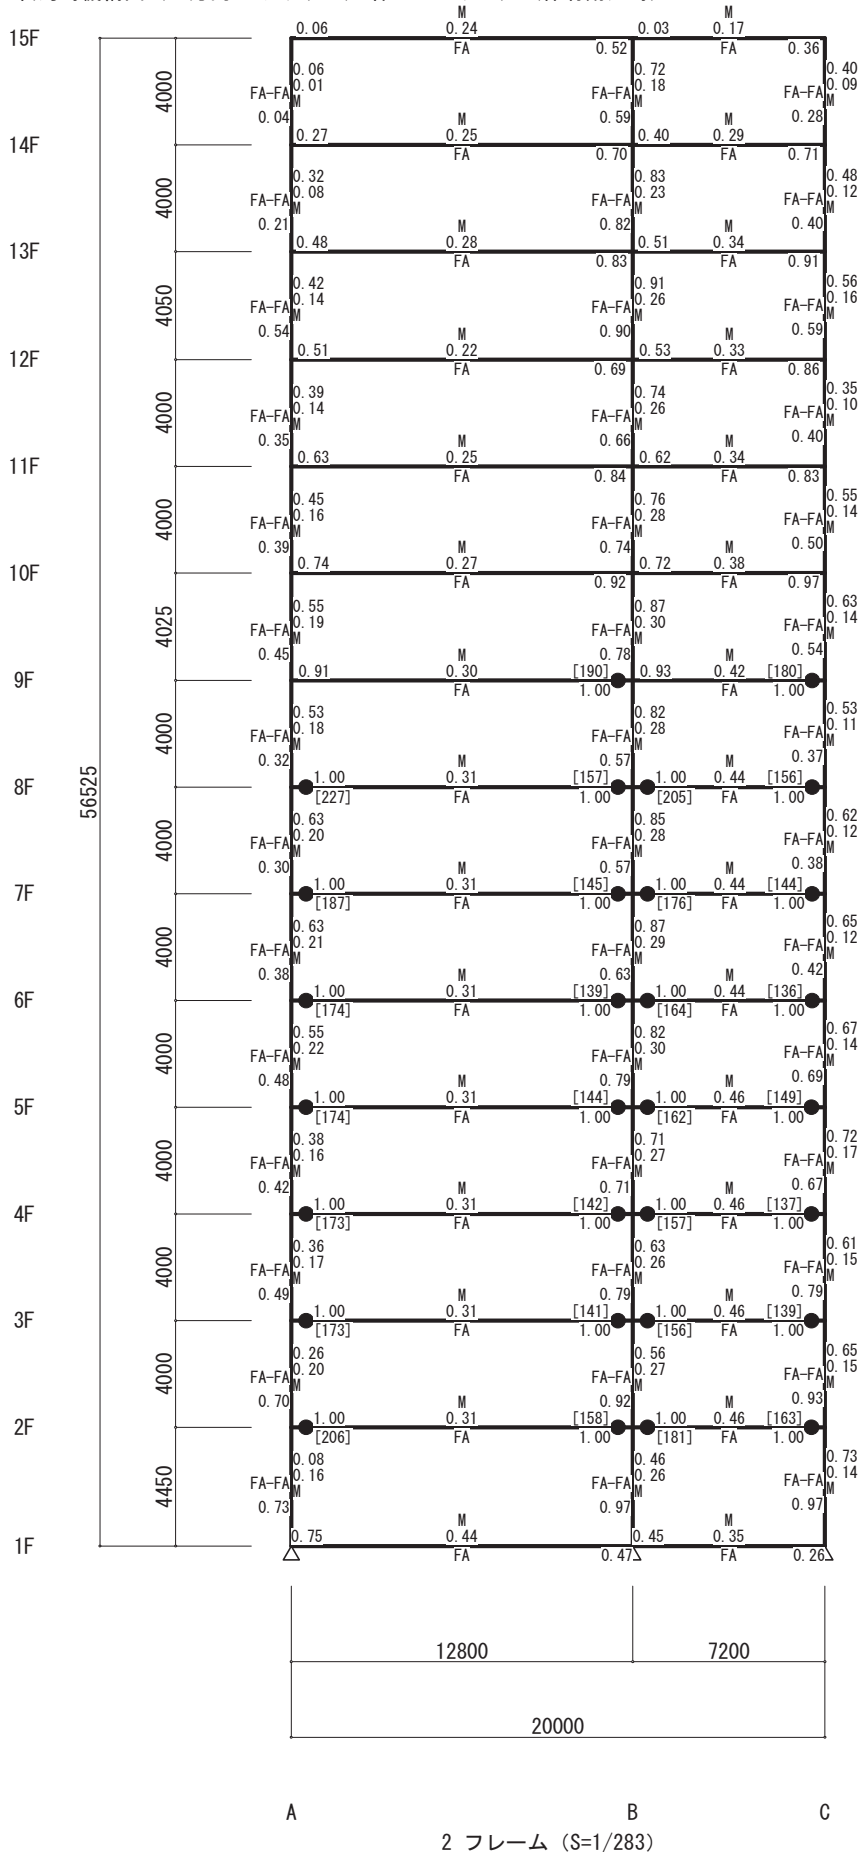


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

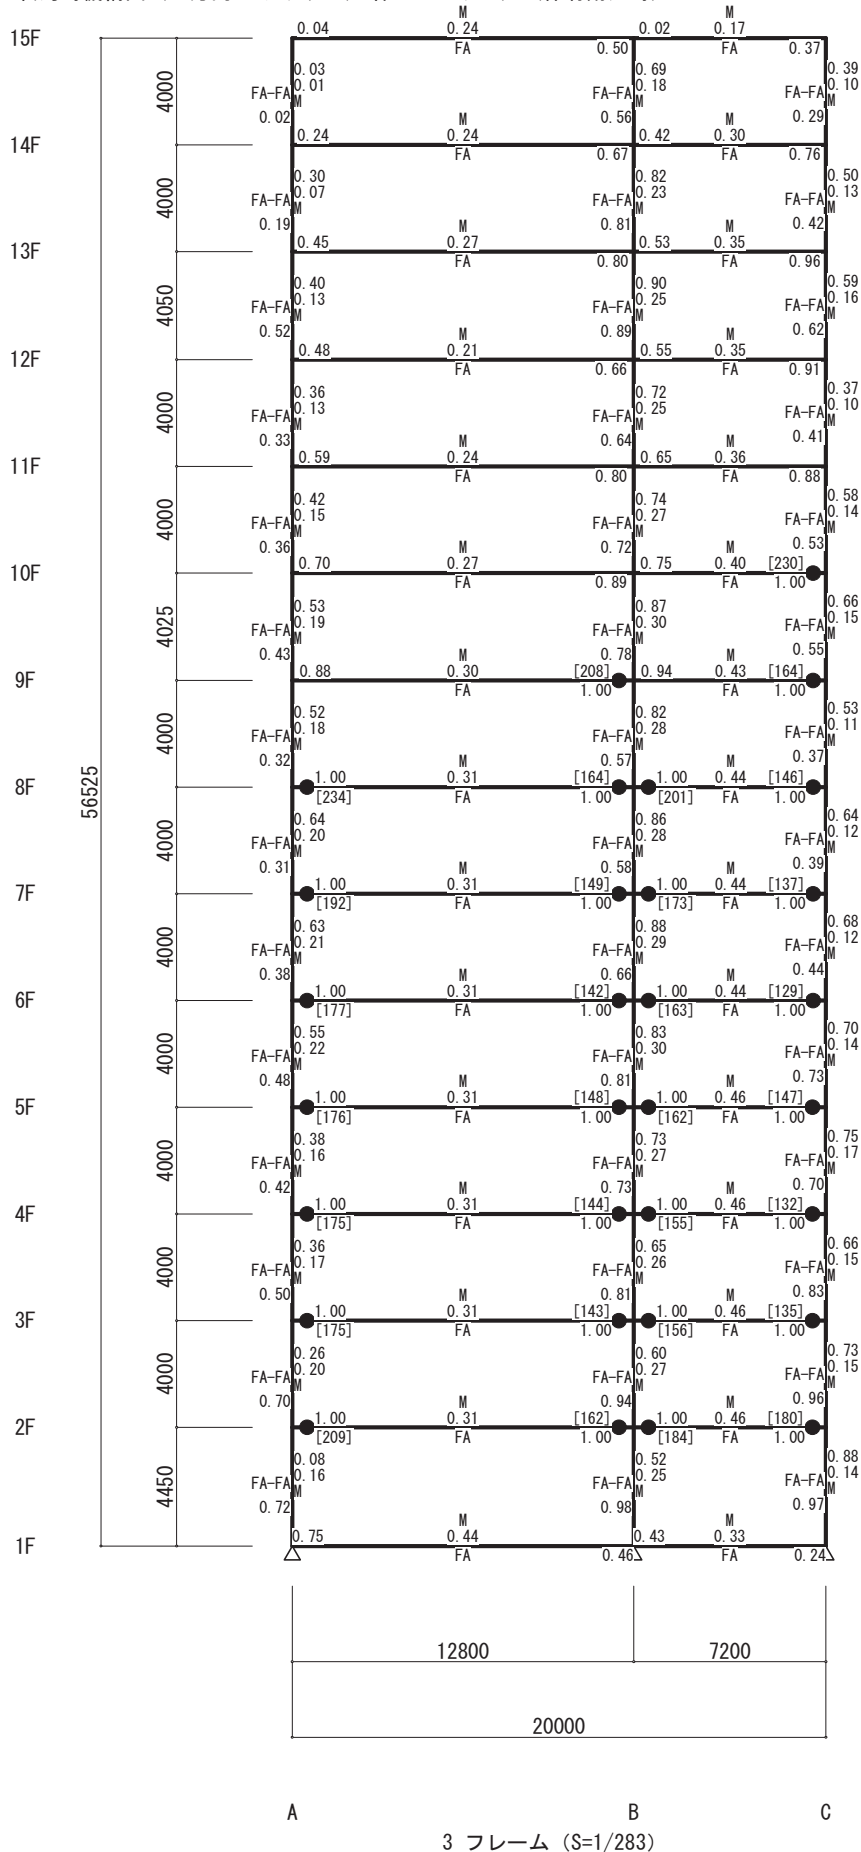


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

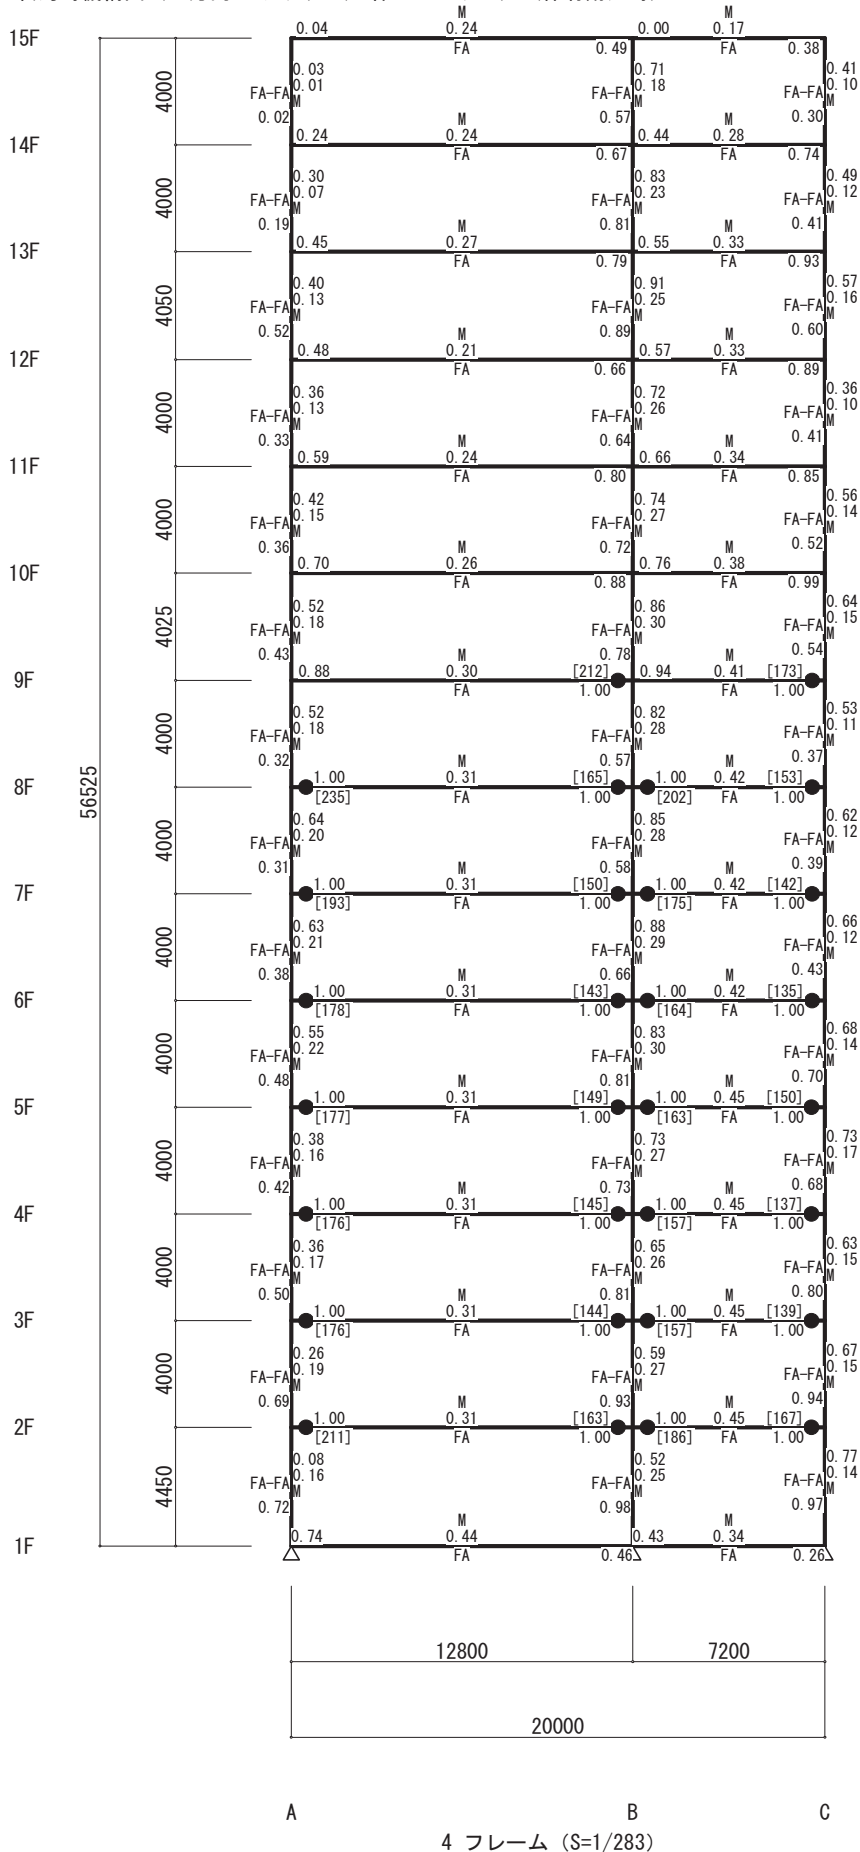


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

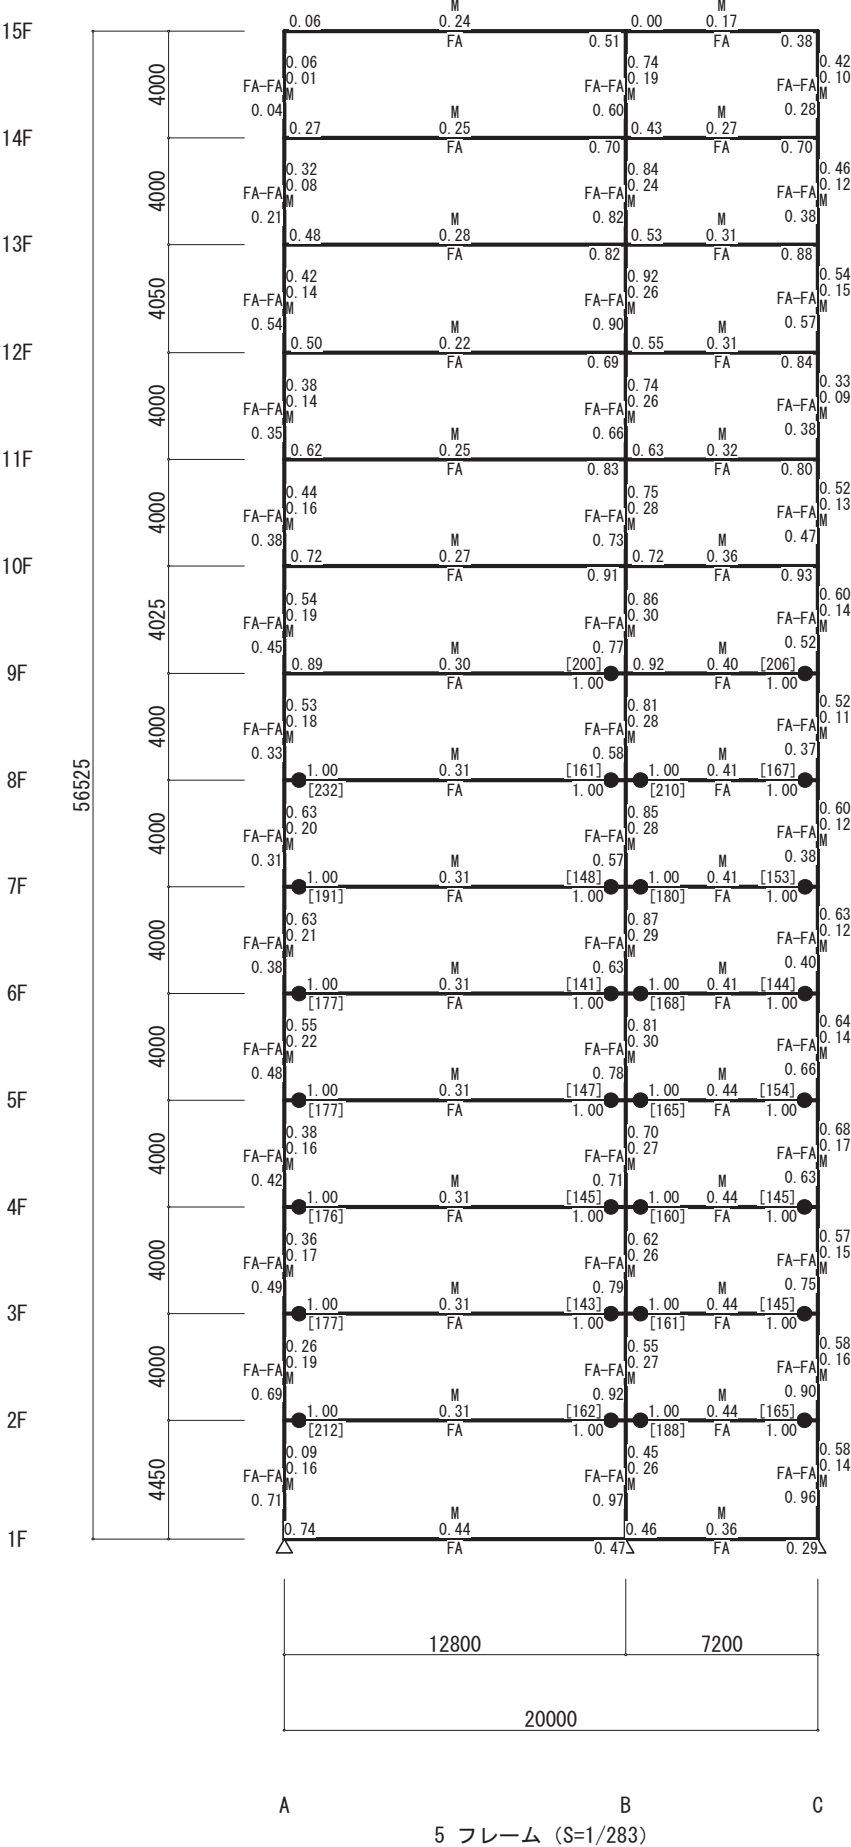


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

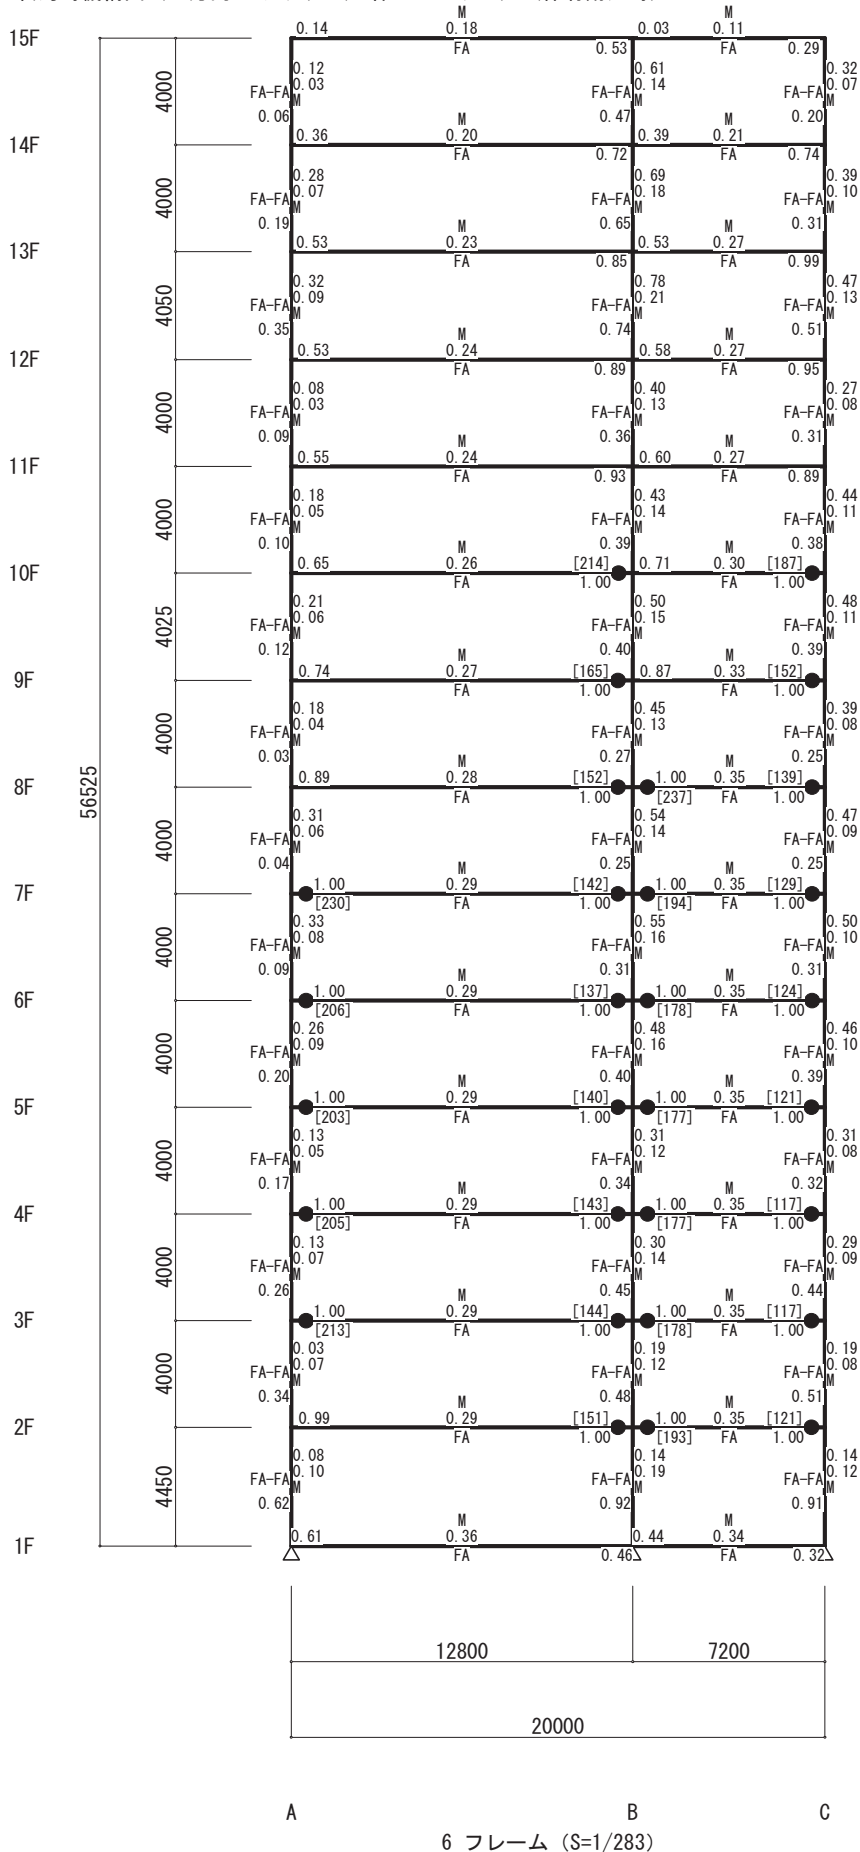


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

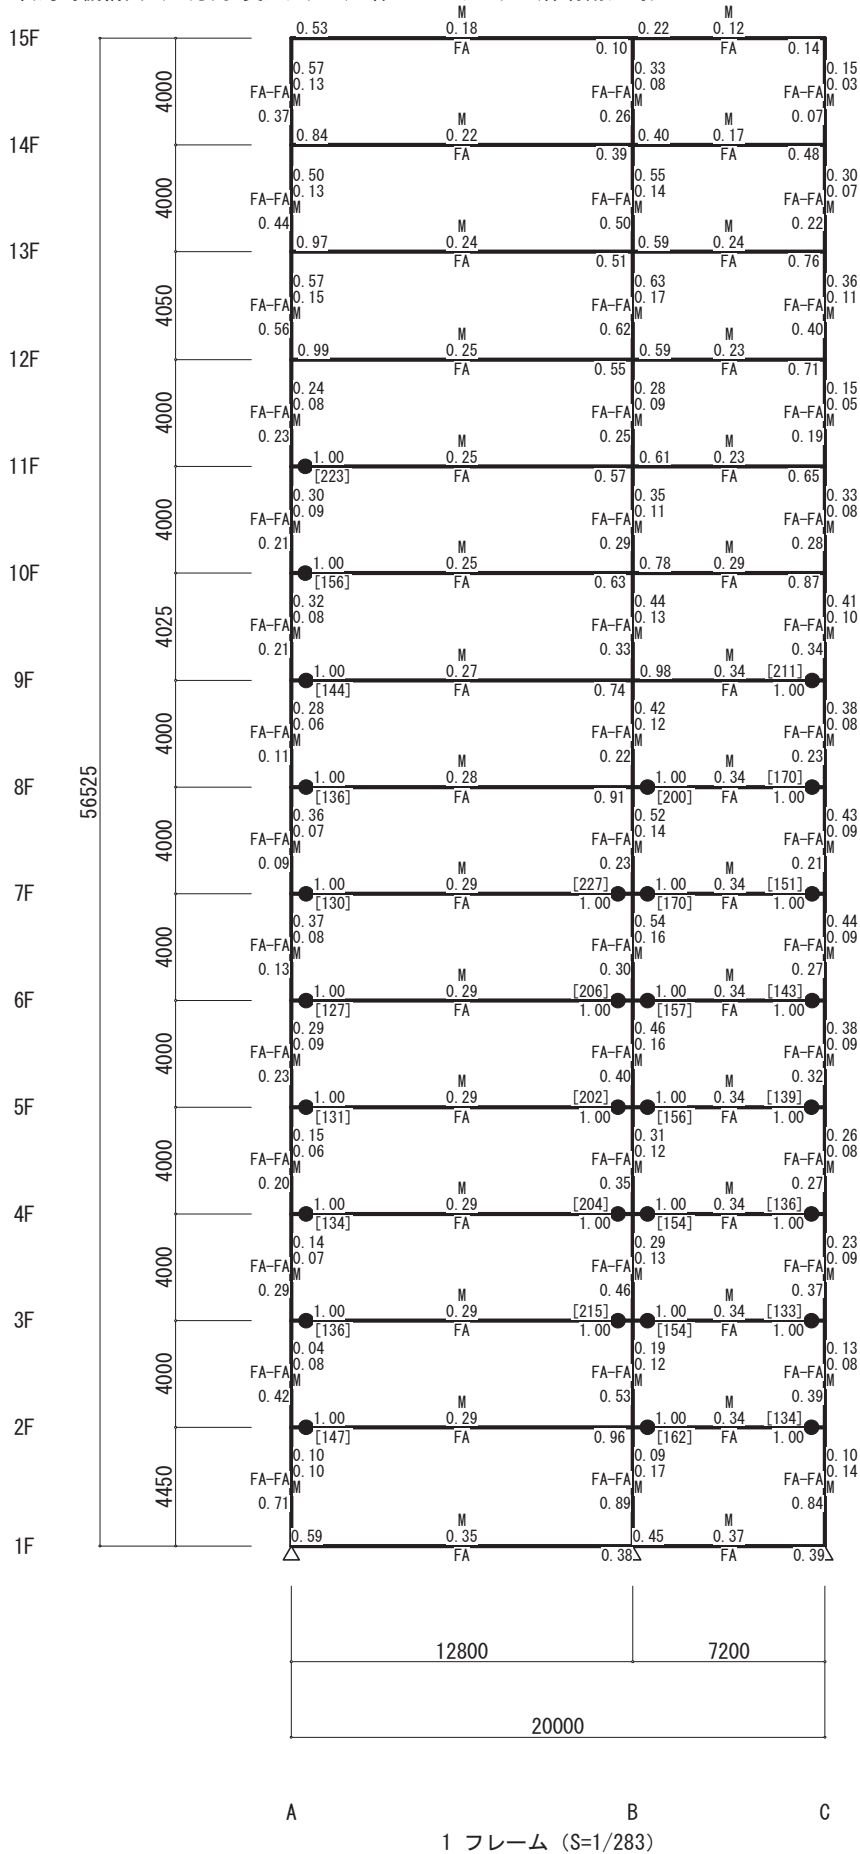


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

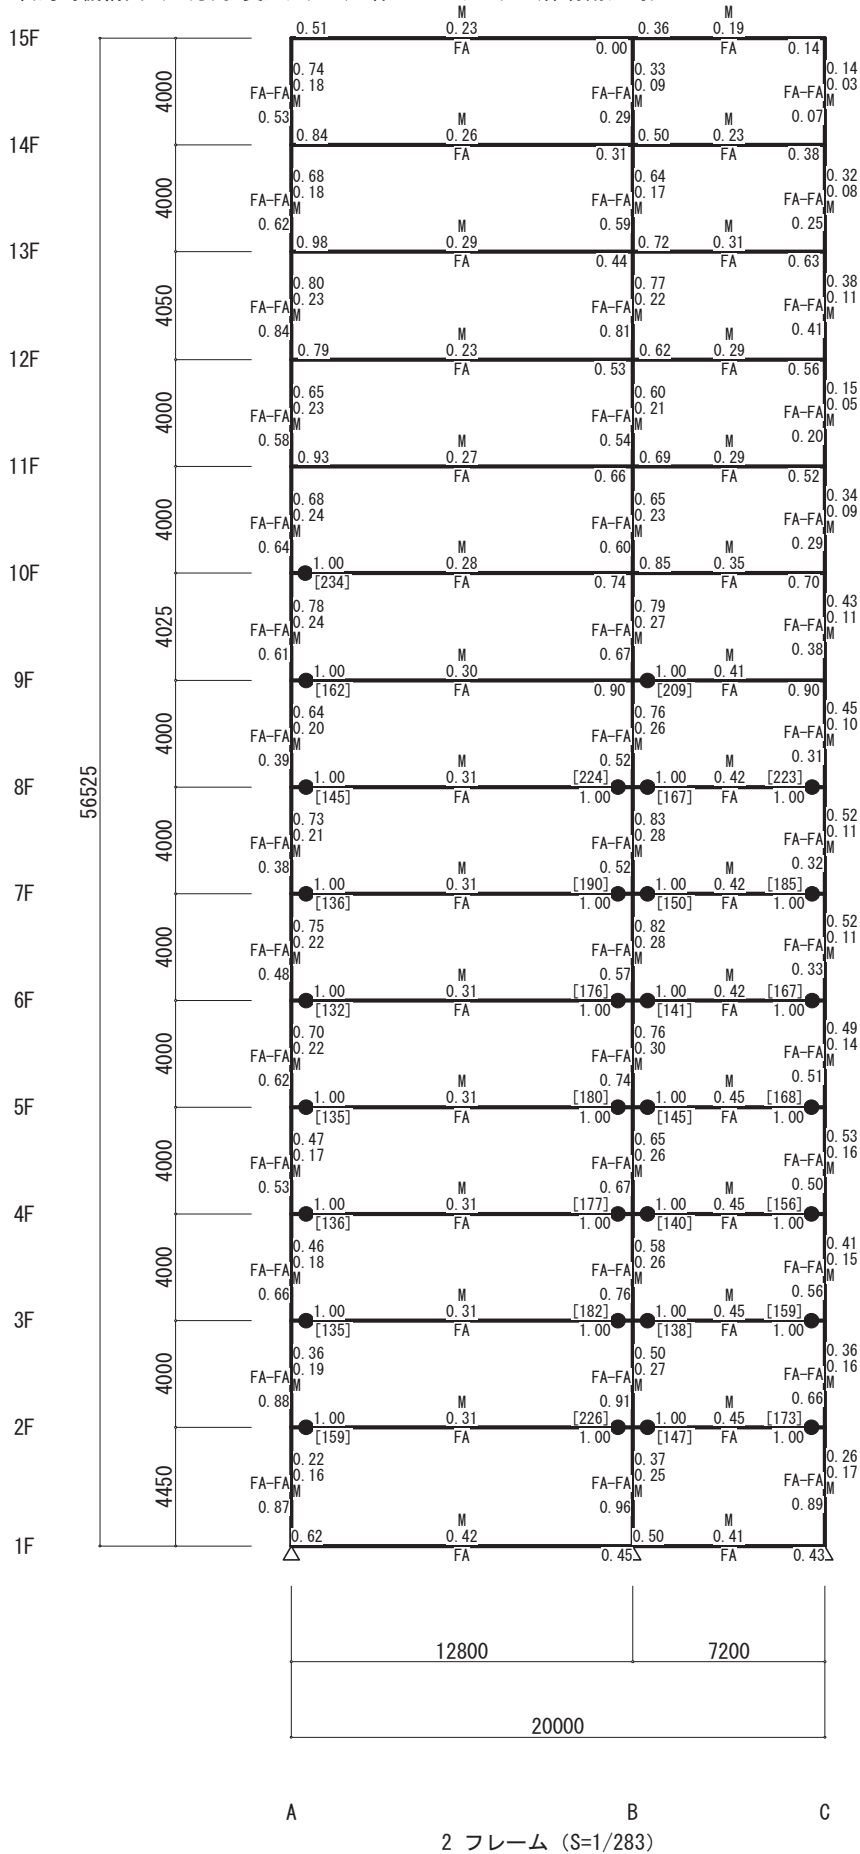


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

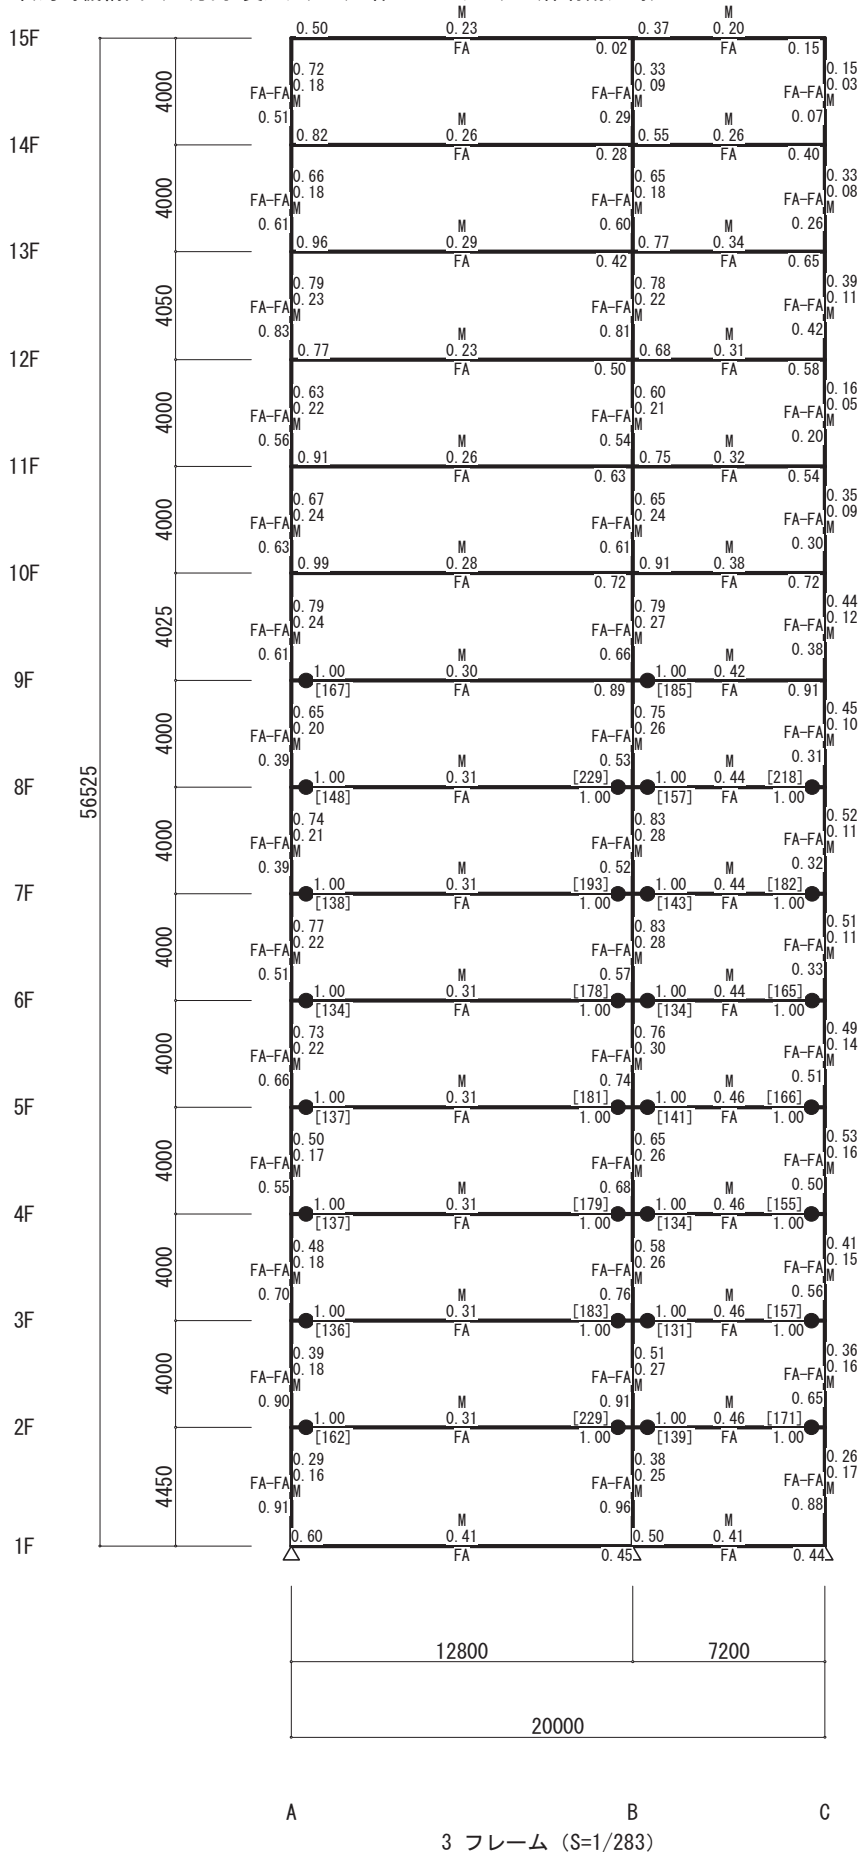


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

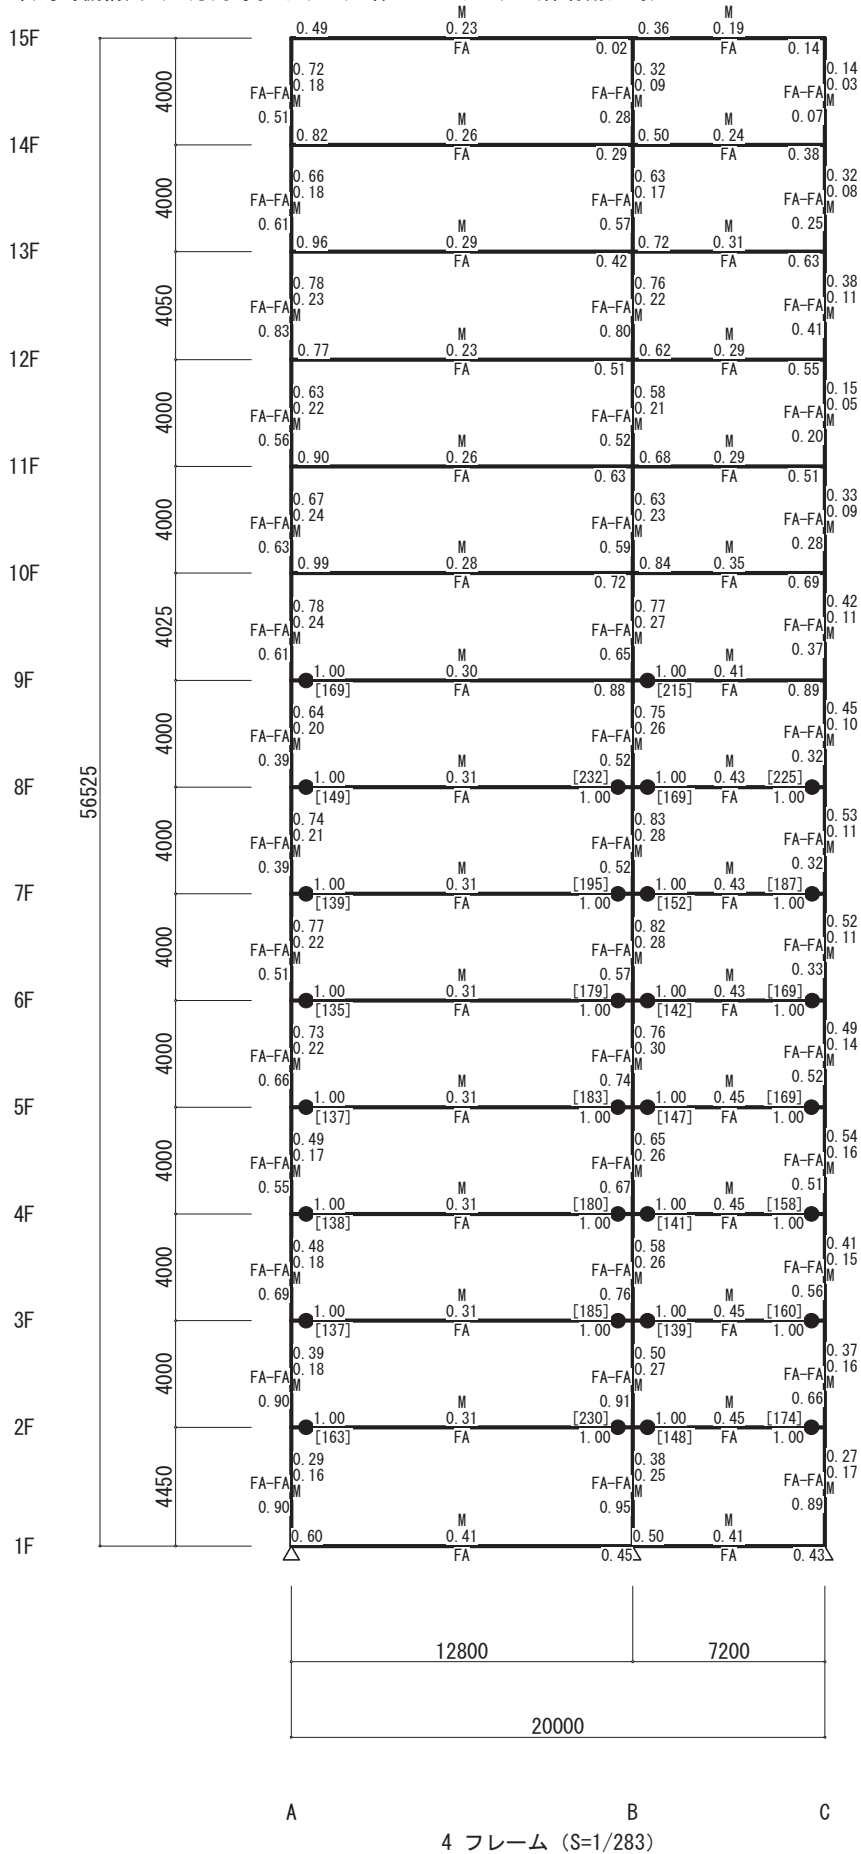

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

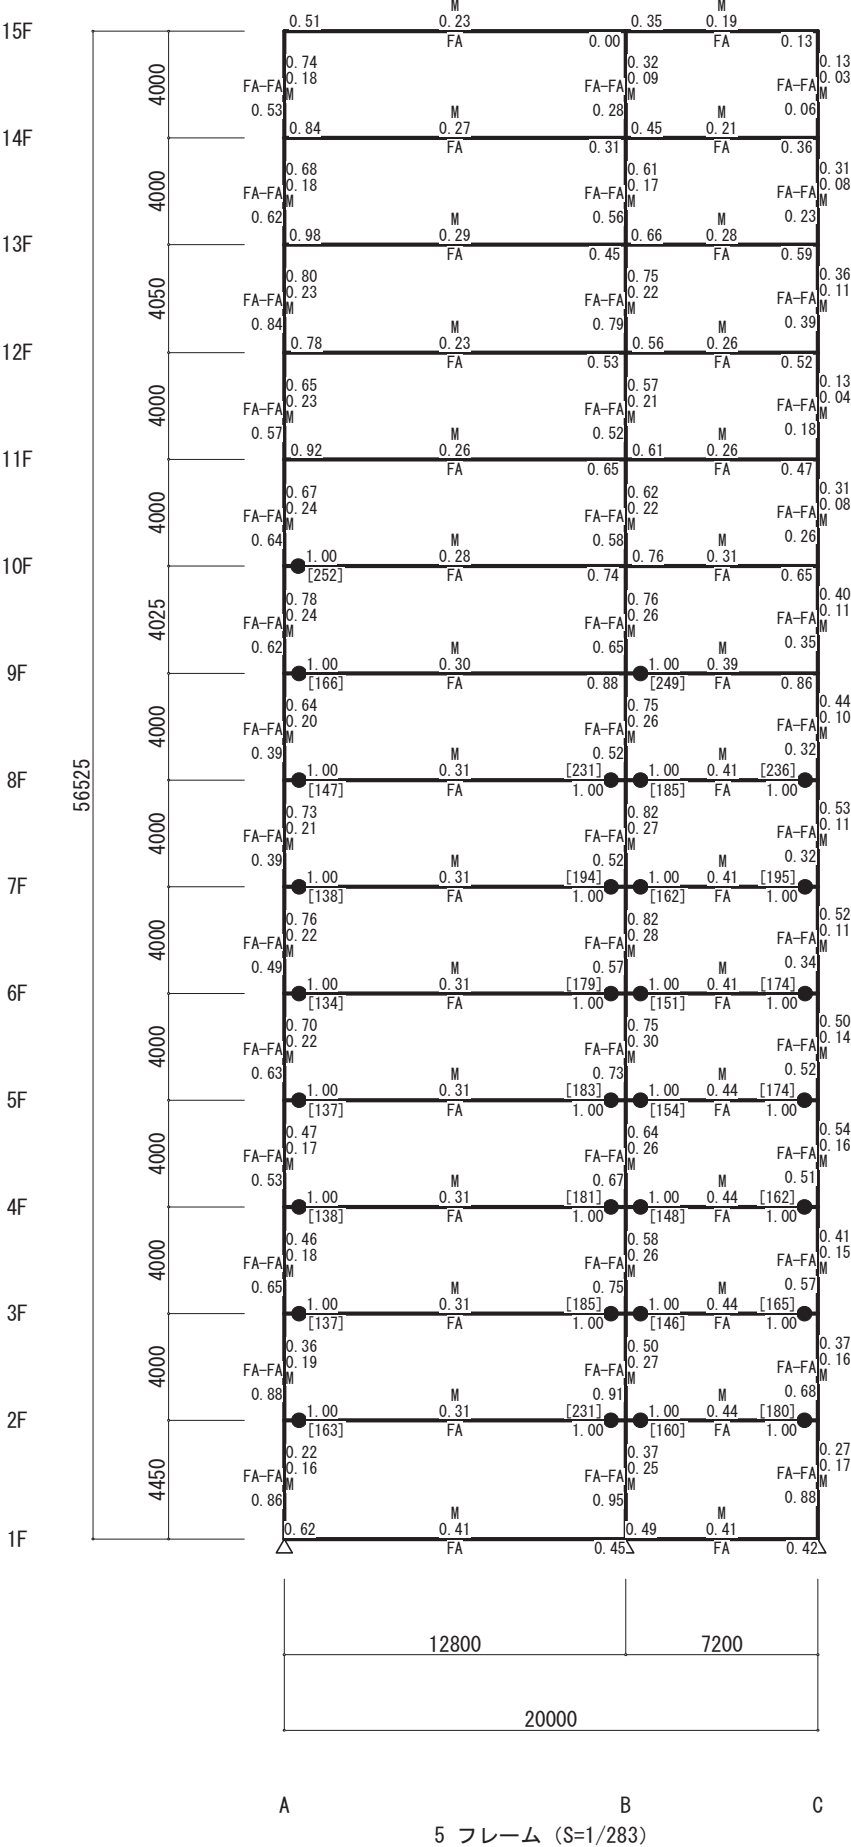

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

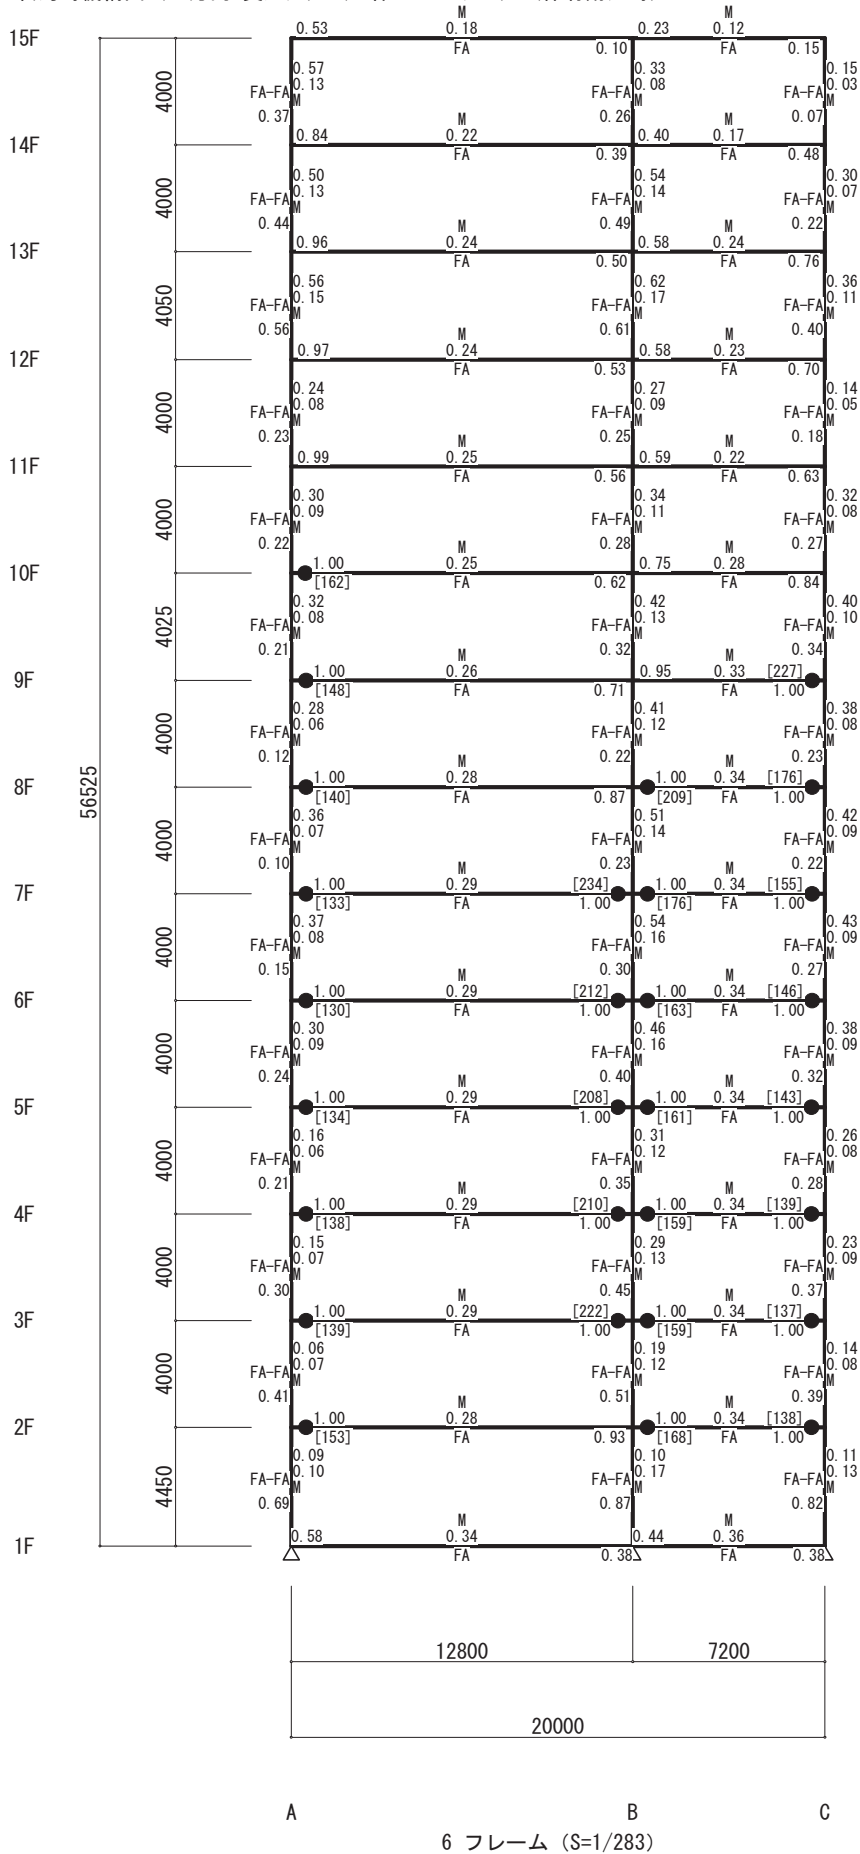

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$: ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$: フランジの幅厚比
横補剛 : [o] 充分 [x] 不足
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: Ho/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)
 σo : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : RC の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
(X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として () 付で出力)
 N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / SRC 断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
(SRC 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 $d/t(w)$: ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$: フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)
 $\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.028	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.031	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.028	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.023	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.018	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.019	----	----	----	----

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----

Y 方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.000	20.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.000	16.000	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	----

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.040	1.09	27.00
		2	3	FA	M	0.028	0.76	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.84	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.87	27.00
		5	6	FA	M	0.036	0.97	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		2	3	FA	M	0.028	0.76	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.83	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.037	1.01	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.026	0.71	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		4	5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		5	6	FA	M	0.023	0.63	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.019	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.31	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.013	0.34	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.036	0.97	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.87	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.84	27.00
		4	5	FA	M	0.028	0.76	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.09	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.037	1.00	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.84	27.00
		4	5	FA	M	0.028	0.76	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.15	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.023	0.62	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.49	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.026	0.70	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.013	0.34	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.019	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.038	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.72	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.025	0.69	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.038	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.20	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.85	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.034	0.91	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.035	0.94	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.92	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.031	0.84	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.84	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	15F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	8F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	15F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
B		C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}	
2	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	15F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	15F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	15F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	5F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
5	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	15F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	15F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	15F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	15F	2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	4F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	5F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ラック	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	12F	6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	1F	5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
1	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	14F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	6F	B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
4	14F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
5	14F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	12F	B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
4	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
5	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	11F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	3F	B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
A	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	5F	4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.00	20.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	8F	3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	6F	6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.00	16.00	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / [(1 - N/NE) \cdot M_{cr}] \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	(x10 ² mm ²)
I	: 断面2次モーメント	(x10 ⁴ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	(x10 ³ mm ³)
σ _y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x , i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	(x10 ³ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	(x10 ³ N)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	(x10 ⁶ N・mm)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 ³ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10 ⁶ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10 ⁶ N・mm)

X方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Z _p σ _y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	233.9 43470.1	-110.2 48.4	8974.2 8786.3	0.98	1345.9 131988.1	0.107 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	181.0 45823.0	296.7 596.4	9036.8 9005.5	0.95	1346.3 132029.3	0.444 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	542.5 45823.0	443.7 946.4	9036.8 9005.5	0.92	1341.3 131538.4	0.714 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	292.4 45823.0	439.5 926.1	9036.8 9005.5	0.94	1345.3 131930.3	0.684 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	556.6 45823.0	448.9 754.1	9036.8 9005.5	0.91	1341.0 131509.2	0.579 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	272.7 43470.1	79.0 319.4	8974.2 8786.3	0.95	1345.5 131951.2	0.258 0.002	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	205.7 40266.6	132.0 878.7	8880.2 8473.1	0.96	1346.1 132011.4	0.653 0.007	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	559.8 45823.0	506.2 1158.5	9036.8 8942.9	0.92	1341.0 131502.6	0.864 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	914.5 45823.0	368.0 1045.5	9036.8 8942.9	0.90	1330.9 130521.1	0.819 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	661.7 45823.0	362.3 1051.6	9036.8 8942.9	0.92	1338.6 131268.9	0.802 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	853.8 45823.0	505.5 1187.1	9036.8 8942.9	0.90	1333.0 130722.4	0.906 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	784.8 40266.6	153.1 939.6	8880.2 8473.1	0.92	1335.2 130934.8	0.746 0.007	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	96.1 33204.7	381.2 814.1	8627.0 8183.0	0.96	1346.8 132073.4	0.594 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1016.6 43528.3	789.1 1167.8	8975.8 8975.8	0.87	1327.2 130150.9	0.887 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1280.7 43528.3	752.1 1093.2	8975.8 8975.8	0.86	1315.6 129012.2	0.858 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1024.0 43528.3	753.5 1098.5	8975.8 8975.8	0.87	1326.9 130122.9	0.841 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1127.7 43528.3	787.7 1166.1	8975.8 8975.8	0.87	1322.6 129704.1	0.895 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1305.5 33204.7	381.5 803.9	8627.0 8183.0	0.85	1314.3 128892.1	0.690 0.006	OK
11F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1411.8 99459.0	862.4 1726.8	15274.9 15398.3	0.91	2710.0 265764.9	0.675 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1674.3 99459.0	822.8 1778.5	15274.9 15398.3	0.91	2698.2 264607.3	0.707 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1411.9 99459.0	822.4 1776.7	15274.9 15398.3	0.91	2710.0 265764.5	0.693 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1508.5 99459.0	861.7 1728.5	15274.9 15398.3	0.91	2705.9 265361.2	0.680 0.007	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1914.1 63934.5	211.3 882.5	14452.6 13630.3	0.89	2685.7 263377.4	0.437 0.003	OK
10F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1799.4 90306.7	1172.2 1580.7	15110.4 15316.0	0.88	2691.9 263985.9	0.636 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2071.1 90306.7	1345.0 1604.0	15110.4 15316.0	0.86	2676.6 262483.4	0.653 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1808.7 90306.7	1345.0 1604.6	15110.4 15316.0	0.87	2691.4 263938.3	0.640 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1903.8 90306.7	1174.6 1581.1	15110.4 15316.0	0.87	2686.3 263433.5	0.641 0.006	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2530.7 54885.1	527.8 1026.0	14123.7 13301.3	0.84	2645.8 259460.3	0.519 0.004	OK
9F	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2171.8 100701.8	2218.7 1203.7	15295.5 15171.4	0.89	2670.4 261872.7	0.877 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2459.6 81342.1	1646.4 1066.9	14923.1 15171.4	0.86	2650.9 259967.7	0.696 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2207.6 81342.1	1646.3 1066.8	14923.1 15171.4	0.86	2668.1 261648.2	0.682 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2310.6 100701.8	2210.4 1201.8	15295.5 15171.4	0.88	2661.3 260983.4	0.882 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	3156.8 77801.6	1761.4 603.2	14840.4 12937.2	0.86	2593.9 254371.4	0.824 0.007	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	3305.6 167538.1	1890.6 2414.3	19370.5 18864.4	0.87	3554.9 348617.6	0.758 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2841.9 111825.9	842.6 879.0	18588.3 18864.4	0.84	3592.0 352257.6	0.359 0.002	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2619.3 111825.9	842.6 879.1	18588.3 18864.4	0.85	3607.9 353809.6	0.348 0.002	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	1972.4 167538.1	1895.6 2418.5	19370.5 18864.4	0.90	3646.5 357602.7	0.702 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	4600.4 155038.0	1301.3 1756.6	19232.5 16195.6	0.85	3421.6 335546.6	0.700 0.005	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4422.0 167538.1	1631.0 2616.1	19370.5 18772.3	0.87	3442.6 337601.2	0.866 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3219.9 102783.2	674.3 1736.4	18404.2 18772.3	0.88	3562.2 349331.3	0.600 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3038.6 102783.2	674.3 1736.4	18404.2 18772.3	0.88	3577.0 350780.9	0.591 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1655.4 167538.1	1554.6 2619.8	19370.5 18772.3	0.92	3661.5 359071.5	0.747 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	6054.1 147466.1	1033.2 2099.0	19140.4 15827.5	0.85	3219.9 315768.5	0.885 0.007	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5533.1 167538.1	1739.5 2824.6	19370.5 18772.3	0.85	3298.6 323477.8	0.969 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3592.4 102783.2	628.8 1830.6	18404.2 18772.3	0.87	3529.2 346091.7	0.644 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3456.1 102783.2	628.7 1830.6	18404.2 18772.3	0.88	3541.7 347318.1	0.637 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1339.9 167538.1	1561.8 2920.6	19370.5 18772.3	0.93	3673.8 360278.1	0.813 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	7510.4 147466.1	1120.4 2305.4	19140.4 15827.5	0.83	2962.7 290544.8	1.021 0.008	NG
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	6637.2 163208.5	1841.5 2686.7	19324.5 18680.3	0.83	3123.6 306318.9	0.984 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3959.3 102783.2	944.7 1848.0	18404.2 18680.3	0.85	3493.1 342553.8	0.658 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3871.9 102783.2	944.7 1848.0	18404.2 18680.3	0.85	3502.0 343427.8	0.654 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	1027.4 163208.5	1847.3 2841.1	19324.5 18680.3	0.93	3683.4 361222.8	0.778 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	8968.9 147466.1	1314.6 2173.6	19140.4 15827.5	0.80	2649.8 259853.8	1.069 0.008	NG
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	7747.8 187007.6	2319.5 2530.4	23738.7 22862.7	0.80	3835.5 376137.3	0.816 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4328.6 111461.2	1308.3 1497.0	22395.5 22862.7	0.82	4258.3 417591.8	0.479 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4287.8 111461.2	1308.2 1497.0	22395.5 22862.7	0.82	4261.9 417945.2	0.477 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	712.6 187007.6	2326.1 2506.1	23738.7 22862.7	0.94	4444.9 435893.3	0.563 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	10428.8 165126.9	1743.6 1937.3	23446.7 18891.5	0.76	3336.6 327212.8	0.906 0.006	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	8859.5 182296.6	2873.6 2009.9	23680.3 22745.9	0.81	3646.5 357602.5	0.941 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4698.9 111461.2	1903.1 1117.1	22395.5 22745.9	0.84	4224.0 414236.3	0.584 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4704.1 111461.2	1903.3 1117.2	22395.5 22745.9	0.84	4223.5 414186.9	0.584 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	397.5 182296.6	2856.5 2005.6	23680.3 22745.9	0.96	4448.5 436244.5	0.635 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	11889.3 157437.7	2337.1 1464.5	23329.9 18424.3	0.78	3002.9 294488.2	1.086 0.008	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	9969.0 182296.6	3306.6 1471.1	23680.3 22862.7	0.83	3432.7 336629.4	1.089 0.010	NG
2F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5063.3 111461.2	2547.8 498.5	22395.5 22862.7	0.87	4187.6 410664.3	0.749 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5116.3 111461.2	2546.8 498.3	22395.5 22862.7	0.87	4182.1 410123.5	0.751 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	80.1 182296.6	3924.7 1389.5	23680.3 22862.7	0.99	4450.0 436396.6	0.873 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	13348.6 165126.9	2596.4 910.9	23446.7 18424.3	0.81	2643.5 259239.1	1.237 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11087.8 155054.1	3233.2 1126.2	23291.9 22902.1	0.82	3191.5 312976.8	1.126 0.010	NG
1F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5425.7 121417.7	4127.2 -209.7	22642.2 22902.1	0.90	4148.7 406848.3	1.113 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5517.9 121417.7	4116.9 -208.1	22642.2 22902.1	0.90	4138.4 405835.8	1.115 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	14801.1 147291.8	2361.9 755.9	23162.0 21472.8	0.79	2285.5 224132.5	1.156 0.011	NG

X 方向正加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	399.0 44623.3	-96.3 55.2	9005.5 9036.8	0.98	1343.9 131791.9	0.115 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	356.9 45823.0	338.4 622.6	9036.8 9036.8	0.93	1344.5 131851.6	0.474 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	787.5 45823.0	434.1 956.8	9036.8 9036.8	0.90	1335.1 130926.8	0.741 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	567.4 45823.0	431.1 949.8	9036.8 9036.8	0.92	1340.8 131486.6	0.719 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	807.0 45823.0	495.8 796.0	9036.8 9036.8	0.89	1334.5 130868.5	0.626 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	369.0 44623.3	89.4 399.3	9005.5 9036.8	0.94	1344.3 131835.2	0.323 0.003	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	456.5 42361.1	162.1 913.2	8942.9 9036.8	0.94	1343.0 131699.6	0.695 0.007	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	767.6 45823.0	521.4 1179.5	9036.8 9036.8	0.91	1335.7 130984.8	0.892 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1289.7 45823.0	393.1 1053.0	9036.8 9036.8	0.88	1315.1 128969.0	0.854 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1069.5 45823.0	388.6 1056.9	9036.8 9036.8	0.90	1325.1 129943.9	0.838 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1215.0 45823.0	539.7 1213.4	9036.8 9036.8	0.88	1318.7 129320.0	0.951 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	879.9 42361.1	173.8 927.7	8942.9 9036.8	0.91	1332.1 130637.6	0.742 0.007	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	463.0 34787.7	346.0 781.0	8690.4 8880.6	0.92	1342.8 131688.4	0.592 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1267.8 44698.5	760.0 1153.6	9007.5 9007.5	0.86	1316.2 129074.0	0.899 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1815.2 44698.5	721.6 1068.9	9007.5 9007.5	0.83	1283.9 125906.4	0.889 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1592.1 44698.5	722.8 1073.1	9007.5 9007.5	0.84	1298.4 127333.4	0.872 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1641.6 44698.5	754.2 1133.1	9007.5 9007.5	0.84	1295.4 127032.8	0.916 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	1403.7 34787.7	355.2 790.3	8690.4 8880.6	0.85	1309.2 128392.9	0.684 0.006	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	385.7 69322.5	194.8 897.9	14617.0 14946.0	0.95	2736.9 268400.8	0.341 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1658.5 104565.9	857.5 1758.0	15357.1 15521.6	0.91	2699.0 264682.4	0.699 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2330.5 104565.9	818.7 1811.8	15357.1 15521.6	0.89	2659.9 260851.6	0.755 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2104.8 104565.9	818.3 1810.3	15357.1 15521.6	0.90	2674.5 262282.2	0.742 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2144.5 104565.9	856.7 1765.8	15357.1 15521.6	0.89	2672.1 262041.1	0.728 0.007	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	2002.6 69322.5	208.3 915.4	14617.0 14946.0	0.90	2680.7 262882.1	0.445 0.003	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	302.6 59151.1	476.4 1021.2	14288.1 14781.5	0.95	2737.8 268482.6	0.376 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2046.9 94717.3	1131.1 1585.9	15192.7 15521.6	0.87	2678.0 262625.3	0.652 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2844.0 94717.3	1302.2 1608.4	15192.7 15521.6	0.84	2621.2 257054.1	0.698 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2616.5 94717.3	1302.2 1608.9	15192.7 15521.6	0.85	2639.3 258829.5	0.685 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2647.6 94717.3	1136.9 1585.6	15192.7 15521.6	0.86	2636.9 258595.0	0.684 0.006	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2606.9 59151.1	488.9 1033.7	14288.1 14781.5	0.85	2640.1 258901.3	0.516 0.004	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	215.9 81342.1	1697.9 636.5	14923.1 14592.1	0.96	2738.4 268546.8	0.614 0.006	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	2443.2 103271.0	2168.9 1248.6	15336.9 15461.0	0.88	2652.1 260082.7	0.872 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3364.3 89188.4	1602.6 1113.2	15088.6 15461.0	0.84	2574.2 252437.9	0.731 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3133.1 89188.4	1602.5 1113.2	15088.6 15461.0	0.84	2596.0 254584.7	0.718 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	3156.4 103271.0	2145.3 1244.5	15336.9 15419.6	0.86	2593.9 254375.2	0.902 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	3221.9 81342.1	1714.9 650.2	14923.1 14592.1	0.86	2587.8 253777.8	0.783 0.007	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3643.2 172042.3	1890.2 2456.9	19416.5 19232.5	0.87	3524.4 345622.5	0.781 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3881.4 116801.5	831.0 920.4	18680.3 19232.5	0.83	3501.0 343333.4	0.421 0.003	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3647.3 116801.5	830.9 920.5	18680.3 19232.5	0.83	3524.0 345583.9	0.409 0.003	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	2874.1 172042.3	1885.2 2477.2	19416.5 19186.5	0.89	3589.6 352022.5	0.754 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	4648.8 163208.5	1291.2 1802.2	19324.5 18036.1	0.86	3415.8 334974.7	0.687 0.005	OK
	7	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4849.2 172042.3	1651.4 2609.3	19416.5 19140.4	0.86	3391.0 332544.2	0.880 0.008	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4401.5 111825.9	660.9 1745.3	18588.3 19140.4	0.86	3444.9 337832.6	0.661 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4162.4 111825.9	660.9 1745.3	18588.3 19140.4	0.87	3471.6 340447.0	0.649 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2589.9 172042.3	1545.5 2625.4	19416.5 19140.4	0.90	3609.8 354005.2	0.786 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	6086.2 155038.0	1020.9 2110.9	19232.5 17852.1	0.85	3214.9 315271.1	0.848 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	6068.3 172042.3	1806.0 2795.8	19416.5 19140.4	0.85	3217.7 315548.3	0.980 0.009	OK
	7	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4931.1 111825.9	618.5 1844.3	18588.3 19140.4	0.86	3380.6 331521.4	0.714 0.006	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4682.7 111825.9	618.4 1844.3	18588.3 19140.4	0.86	3411.7 334570.3	0.701 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2310.0 172042.3	1549.0 2930.7	19416.5 19140.4	0.91	3627.7 355756.9	0.853 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	7532.1 155038.0	1114.5 2321.5	19232.5 17852.1	0.84	2958.5 290128.1	0.974 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	7301.9 172042.3	1871.3 2622.4	19416.5 19140.4	0.82	3002.9 294487.9	0.991 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	5468.7 111825.9	967.8 1855.7	18588.3 19186.5	0.83	3307.8 324382.6	0.733 0.006	OK
	7	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5208.9 111825.9	968.0 1855.9	18588.3 19140.4	0.84	3343.9 327924.9	0.720 0.006	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2033.8 172042.3	1876.0 2847.9	19416.5 19140.4	0.91	3643.3 357288.5	0.815 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	8988.9 155038.0	1345.8 2177.7	19232.5 17852.1	0.81	2645.1 259395.4	1.007 0.008	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	8485.5 196994.4	2319.2 2508.6	23855.5 23563.5	0.80	3712.9 364113.8	0.832 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	7301.9 172042.3	1871.3 2622.4	19416.5 19140.4	0.82	3002.9 294487.9	0.991 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	5468.7 111825.9	967.8 1855.7	18588.3 19186.5	0.83	3307.8 324382.6	0.733 0.006	OK
	7	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5208.9 111825.9	968.0 1855.9	18588.3 19140.4	0.84	3343.9 327924.9	0.720 0.006	OK
4F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	8485.5 196994.4	2319.2 2508.6	23855.5 23563.5	0.80	3712.9 364113.8	0.832 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	6001.4 120854.4	1310.8 1472.3	22629.1 23621.9	0.79	4081.4 400243.7	0.540 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5751.0 120854.4	1310.0 1472.1	22629.1 23563.5	0.79	4111.5 403198.7	0.530 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	1797.0 196994.4	2322.5 2479.1	23855.5 23563.5	0.91	4417.0 433161.1	0.586 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	10456.0 173393.4	1739.2 1913.0	23563.5 21694.7	0.77	3330.8 326641.9	0.832 0.006	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	9676.8 191903.6	2840.1 2017.4	23797.1 23563.5	0.81	3491.4 342392.1	0.954 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6538.8 120854.4	1882.2 1118.2	22629.1 23563.5	0.81	4012.4 393477.6	0.653 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6298.4 120854.4	1884.5 1119.0	22629.1 23563.5	0.82	4044.0 396576.1	0.644 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	1566.5 191903.6	2851.4 2012.4	23797.1 23563.5	0.92	4425.0 433939.5	0.663 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	11932.3 165126.9	2343.9 1474.7	23446.7 21694.7	0.78	2992.5 293460.1	0.993 0.008	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	10898.8 191903.6	3137.4 1528.0	23797.1 23563.5	0.82	3234.0 317150.0	1.078 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	7086.1 120854.4	2645.2 513.5	22629.1 23621.9	0.86	3936.0 385991.1	0.853 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6849.7 120854.4	2637.3 511.6	22629.1 23563.5	0.86	3969.7 389298.6	0.842 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	1333.7 191903.6	3965.2 1387.5	23797.1 23563.5	0.94	4431.9 434617.4	0.903 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	13421.9 173393.4	2595.9 908.4	23563.5 21694.7	0.81	2625.4 257466.8	1.132 0.010	NG
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	12175.8 159167.3	3005.6 1315.1	23356.9 23291.9	0.80	2932.6 287585.7	1.109 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	7648.9 127206.3	3876.1 -295.2	22772.2 23291.9	0.89	3851.1 377666.1	1.158 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	7409.3 127206.3	3906.1 -288.9	22772.2 23291.9	0.89	3888.1 381287.7	1.153 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	1105.9 159167.3	4406.3 330.3	23356.9 23227.0	0.96	4437.6 435175.1	1.000 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	14931.8 151098.2	2329.6 766.2	23227.0 22252.4	0.79	2253.3 220973.3	1.131 0.011	NG

X 方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	8.8 34040.0	-82.2 255.9	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.6	0.190 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	219.0 44623.3	310.3 652.2	9005.5 8974.2	0.95	1346.0 132000.7	0.486 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	239.0 45823.0	432.8 813.2	9036.8 9005.5	0.94	1345.9 131983.6	0.600 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	142.5 43470.1	370.4 901.0	8974.2 8974.2	0.96	1346.6 132052.6	0.660 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	312.2 41293.9	260.2 773.0	8911.5 8942.9	0.94	1345.1 131907.8	0.580 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	242.0 34040.0	-56.6 363.9	8661.0 8911.5	0.96	1345.8 131980.9	0.290 0.003	OK
13F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	477.9 43470.1	239.7 1017.4	8974.2 8911.5	0.94	1342.6 131662.1	0.768 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	501.1 45823.0	265.2 1072.2	9036.8 8942.9	0.93	1342.1 131619.4	0.808 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	384.3 41293.9	229.1 950.7	8911.5 8911.5	0.94	1344.1 131813.5	0.713 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	456.2 37404.6	182.5 882.0	8786.3 8848.9	0.93	1343.0 131700.2	0.671 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.4 25248.2	-69.4 644.0	8222.5 8786.3	0.93	1340.0 131411.8	0.529 0.005	OK
12F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	714.6 43528.3	843.0 1027.7	8975.8 8880.6	0.88	1337.2 131132.5	0.766 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	745.7 44698.5	1171.9 1171.7	9007.5 8944.1	0.87	1336.3 131047.0	0.854 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	612.8 42403.4	847.4 1055.3	8944.1 8880.6	0.89	1339.8 131385.9	0.778 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	589.0 40280.6	625.3 927.7	8880.6 8817.2	0.90	1340.3 131439.7	0.695 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	955.6 29053.6	276.1 616.7	8436.7 8753.8	0.87	1329.5 130376.8	0.525 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	876.0 45823.0	804.6 1113.9	9036.8 8911.5	0.88	1332.3 130650.6	0.841 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1002.5 45823.0	1163.7 1281.9	9036.8 8942.9	0.86	1327.7 130204.7	0.948 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	959.3 45823.0	810.2 1118.6	9036.8 8911.5	0.88	1329.3 130363.5	0.850 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	734.2 45823.0	532.8 835.0	9036.8 8848.9	0.90	1336.6 131079.1	0.648 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1382.1 35662.9	166.3 451.1	8723.6 8786.3	0.87	1310.4 128505.5	0.460 0.004	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1053.9 45823.0	997.0 1126.9	9036.8 8911.5	0.86	1325.7 130006.3	0.852 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1264.4 45823.0	1237.5 1269.4	9036.8 8942.9	0.84	1316.4 129090.4	0.952 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1304.7 45823.0	1003.7 1132.2	9036.8 8911.5	0.84	1314.4 128895.8	0.874 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	871.4 45823.0	754.5 917.5	9036.8 8848.9	0.87	1332.4 130665.7	0.706 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1802.0 35662.9	387.5 559.4	8723.6 8786.3	0.81	1284.8 125996.2	0.561 0.004	OK
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	1239.3 45255.5	1076.2 924.4	9022.2 8833.1	0.85	1317.6 129208.3	0.835 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	1527.8 45255.5	1230.7 1195.9	9022.2 8896.1	0.82	1302.3 127710.0	0.946 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 565	1643.0 45255.5	1077.1 929.0	9022.2 8864.6	0.82	1295.3 127024.2	0.868 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 586	991.5 45255.5	860.3 677.1	9022.2 8770.0	0.87	1328.1 130245.7	0.680 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2201.7 33618.4	514.4 315.7	8644.0 8707.0	0.79	1254.2 122992.6	0.579 0.004	OK
8F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1455.3 55053.1	837.5 877.0	11355.1 11029.9	0.84	1625.9 159451.1	0.589 0.005	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1805.2 55053.1	1119.5 1216.7	11355.1 11111.2	0.83	1609.2 157805.3	0.790 0.008	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 576	1975.6 55053.1	841.7 887.3	11355.1 11070.5	0.82	1599.7 156876.0	0.631 0.006	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1085.5 53611.8	587.4 608.1	11314.5 10948.5	0.86	1639.8 160806.4	0.421 0.004	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2574.2 39077.1	219.1 226.8	10785.9 10867.2	0.75	1559.6 152946.9	0.348 0.001	OK
7F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1687.8 55053.1	778.4 1131.4	11355.1 11029.9	0.85	1615.2 158397.0	0.753 0.007	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2089.0 55053.1	1053.5 1333.6	11355.1 11111.2	0.83	1592.9 156211.0	0.879 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2304.8 55053.1	783.7 1137.7	11355.1 11029.9	0.83	1579.0 154842.8	0.802 0.007	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1165.5 53611.8	536.7 899.3	11314.5 10948.5	0.88	1637.1 160546.8	0.596 0.006	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2931.1 39077.1	177.9 542.3	10785.9 10785.9	0.82	1530.7 150112.4	0.561 0.004	OK
6F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1912.5 55053.1	795.4 1166.8	11355.1 11029.9	0.84	1603.3 157229.5	0.789 0.007	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2368.9 55053.1	1096.3 1387.7	11355.1 11111.2	0.81	1574.5 154410.5	0.926 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2630.6 55053.1	803.9 1172.1	11355.1 11029.9	0.82	1555.3 152523.5	0.844 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1239.6 53611.8	539.4 923.4	11314.5 10948.5	0.88	1634.5 160289.6	0.615 0.006	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3277.0 39077.1	164.8 555.4	10785.9 10785.9	0.81	1499.1 147014.2	0.601 0.004	OK
5F	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	2129.8 53611.8	811.3 1144.8	11314.5 11111.2	0.83	1590.4 155962.3	0.789 0.007	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	2646.5 55053.1	1027.5 1342.9	11355.1 11192.5	0.81	1554.1 152402.7	0.923 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	541 569	2952.3 52226.4	815.6 1147.3	11273.8 11111.2	0.80	1528.9 149932.6	0.850 0.008	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	555 583	1306.9 49611.8	594.9 914.8	11192.5 11029.9	0.87	1632.0 160042.3	0.610 0.006	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	3609.9 35784.0	266.0 561.1	10623.2 10704.6	0.77	1465.4 143707.5	0.628 0.004	OK
4F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	2398.0 75633.0	1016.4 1132.3	13313.9 13273.0	0.83	2080.4 204020.4	0.630 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2934.8 79672.1	1277.4 1421.6	13395.8 13313.9	0.82	2038.5 199911.5	0.778 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	3267.6 71893.5	1024.2 1140.6	13232.1 13273.0	0.80	2008.3 196949.2	0.687 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	1345.8 66783.6	758.5 859.5	13109.4 13191.2	0.87	2138.1 209673.9	0.454 0.004	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	3938.0 45079.2	384.0 454.7	12373.0 12536.6	0.73	1937.6 190016.0	0.486 0.002	OK
3F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	2662.8 71893.5	1233.7 907.9	13232.1 13191.2	0.83	2060.8 202096.5	0.695 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	3223.1 75633.0	1470.3 1143.9	13313.9 13232.1	0.82	2012.5 197363.7	0.823 0.007	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	3582.6 70126.9	1234.9 912.5	13191.2 13191.2	0.80	1976.7 193852.3	0.755 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	1383.9 63673.8	1018.2 679.3	13027.6 13109.4	0.88	2136.6 209524.3	0.528 0.005	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	4262.0 41706.5	656.0 325.6	12209.3 12373.0	0.76	1898.7 186203.3	0.606 0.004	OK
2F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	2899.1 73727.7	1537.3 685.7	13273.0 13191.2	0.86	2041.6 200210.1	0.853 0.008	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	3507.3 77613.1	1777.8 951.6	13354.8 13273.0	0.84	1984.6 194618.6	0.984 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	3897.9 70126.9	1550.8 696.5	13191.2 13191.2	0.83	1942.2 190467.0	0.925 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	1426.7 63673.8	1209.9 416.4	13027.6 13109.4	0.90	2134.8 209351.6	0.624 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	4573.7 45079.2	839.0 45.7	12373.0 12373.0	0.83	1858.4 182250.5	0.729 0.005	OK
1F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3073.6 62709.8	2016.3 362.8	13001.0 12955.4	0.87	2026.3 198714.4	1.089 0.010	NG
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3780.7 64373.3	1943.5 642.2	13046.5 13001.0	0.84	1955.4 191758.8	1.091 0.010	NG
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	4218.0 61109.9	1898.4 369.0	12955.4 13001.0	0.84	1904.2 186737.9	1.120 0.010	NG
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	1489.1 59570.4	2112.7 185.1	12909.9 12909.9	0.91	2132.1 209090.7	1.030 0.010	NG
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	4876.8 49105.9	1820.3 -179.9	12545.8 12545.8	0.86	1816.5 178139.1	1.190 0.010	NG

X方向正加力時 17フレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	233.9 37404.6	-207.6 -290.2	8974.2 8786.3	0.93	1345.9 131988.1	0.229 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	399.0 45823.0	24.6 47.8	9005.5 9036.8	0.93	1343.9 131791.9	0.078 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	8.8 41293.9	-28.3 -26.9	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.6	0.022 0.000	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	205.7 29784.5	-128.2 -119.4	8880.2 8473.1	0.92	1346.1 132011.4	0.112 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	456.5 45823.0	39.7 26.8	8942.9 9036.8	0.92	1343.0 131699.6	0.078 0.000	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	96.1 24628.7	-186.6 -199.5	8627.0 8183.0	0.94	1346.8 132073.4	0.151 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	463.0 40280.6	-51.4 -36.1	8690.4 8880.6	0.91	1342.8 131688.4	0.088 0.000	OK
11F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	385.7 82362.0	39.2 85.4	14617.0 14946.0	0.95	2736.9 268400.8	0.056 0.000	OK
10F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	302.6 75421.4	23.4 73.3	14288.1 14781.5	0.96	2737.8 268482.6	0.047 0.000	OK
9F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	215.9 68464.0	88.8 187.2	14923.1 14592.1	0.96	2738.4 268546.8	0.081 0.001	OK

X方向正加力時 27フレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	181.0 44623.3	-343.5 -496.1	9036.8 9005.5	0.95	1346.3 132029.3	0.370 0.004	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	356.9 45823.0	294.3 379.1	9036.8 9036.8	0.92	1344.5 131851.6	0.301 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	219.0 43470.1	271.0 338.5	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 132000.7	0.261 0.003	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	559.8 42361.1	-260.1 -230.0	9036.8 8942.9	0.89	1341.0 131502.6	0.237 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	767.6 45823.0	255.3 223.1	9036.8 9036.8	0.88	1335.7 130984.8	0.254 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	477.9 41293.9	231.2 226.5	8974.2 8911.5	0.89	1342.6 131662.1	0.209 0.002	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1016.6 43528.3	-237.1 -272.5	8975.8 8975.8	0.86	1327.2 130150.9	0.291 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1267.8 44698.5	128.9 182.7	9007.5 9007.5	0.86	1316.2 129074.0	0.260 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	714.6 40280.6	209.0 210.7	8975.8 8880.6	0.87	1337.2 131132.5	0.219 0.002	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1411.8 107268.2	-282.8 -361.5	15274.9 15398.3	0.90	2710.0 265764.9	0.212 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1658.5 116034.5	302.4 384.9	15357.1 15521.6	0.89	2699.0 264682.4	0.235 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	876.0 41293.9	265.7 267.0	9036.8 8911.5	0.85	1332.3 130650.6	0.271 0.002	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1799.4 101964.5	-263.2 -280.8	15110.4 15316.0	0.87	2691.9 263985.9	0.210 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2046.9 116034.5	311.8 351.0	15192.7 15521.6	0.87	2678.0 262625.3	0.249 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1053.9 41293.9	253.0 255.0	9036.8 8911.5	0.84	1325.7 130006.3	0.282 0.002	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2171.8 93544.3	-183.1 -205.5	15295.5 15171.4	0.86	2670.4 261872.7	0.209 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	2443.2 111597.3	322.6 437.6	15336.9 15461.0	0.87	2652.1 260082.7	0.302 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	1239.3 38790.8	267.5 298.0	9022.2 8833.1	0.83	1317.6 129208.3	0.330 0.002	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	3305.6 127803.1	-110.5 -83.9	19370.5 18864.4	0.86	3554.9 348617.6	0.202 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3643.2 155038.0	556.3 619.3	19416.5 19232.5	0.85	3524.4 345622.5	0.336 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1455.3 44939.1	343.6 367.4	11355.1 11029.9	0.83	1625.9 159451.1	0.321 0.002	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4422.0 122116.7	-96.5 -72.4	19370.5 18772.3	0.83	3442.6 337601.2	0.258 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4849.2 147466.1	562.8 538.2	19416.5 19140.4	0.82	3391.0 332544.2	0.383 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1687.8 44939.1	333.0 336.2	11355.1 11029.9	0.81	1615.2 158397.0	0.323 0.002	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5533.1 122116.7	-72.1 -52.6	19370.5 18772.3	0.82	3298.6 323477.8	0.311 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	6068.3 147466.1	587.2 529.8	19416.5 19140.4	0.81	3217.7 315548.3	0.451 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1912.5 44939.1	320.0 328.5	11355.1 11029.9	0.80	1603.3 157229.5	0.338 0.002	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	6637.2 116801.5	-28.5 -45.5	19324.5 18680.3	0.81	3123.6 306318.9	0.366 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	7301.9 147466.1	602.6 513.5	19416.5 19140.4	0.79	3002.9 294487.9	0.518 0.002	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	2129.8 47188.8	339.6 322.2	11314.5 11111.2	0.79	1590.4 155962.3	0.362 0.002	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	7747.8 131487.0	-79.6 -104.6	23738.7 22862.7	0.79	3835.5 376137.3	0.359 0.000	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	8485.5 173393.4	633.5 642.4	23855.5 23563.5	0.78	3712.9 364113.8	0.479 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	2398.0 73727.7	406.4 445.9	13313.9 13273.0	0.83	2080.4 204020.4	0.357 0.002	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	8859.5 126002.6	-65.9 -59.9	23680.3 22745.9	0.75	3646.5 357602.5	0.401 0.000	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	9676.8 173393.4	563.2 603.1	23797.1 23563.5	0.77	3491.4 342392.1	0.521 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	2662.8 70126.9	355.7 370.1	13232.1 13191.2	0.81	2060.8 202096.5	0.346 0.002	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	9969.0 131487.0	-35.4 -63.1	23680.3 22862.7	0.79	3432.7 336629.4	0.448 0.000	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	10898.8 173393.4	462.8 597.6	23797.1 23563.5	0.78	3234.0 317150.0	0.574 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	2899.1 70126.9	329.7 344.4	13273.0 13191.2	0.80	2041.6 200210.1	0.353 0.002	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11087.8 133419.0	34.1 -131.3	23291.9 22902.1	0.89	3191.5 312976.8	0.513 0.000	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	12175.8 155054.1	144.2 477.0	23356.9 23291.9	0.82	2932.6 287585.7	0.618 0.002	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3073.6 61109.9	86.9 193.1	13001.0 12955.4	0.84	2026.3 198714.4	0.316 0.001	OK

X方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	542.5 44623.3	-336.5 -507.5	9036.8 9005.5	0.91	1341.3 131538.4	0.407 0.004	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	787.5 45823.0	158.8 247.2	9036.8 9036.8	0.89	1335.1 130926.8	0.254 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	239.0 44623.3	127.8 152.6	9036.8 9005.5	0.93	1345.9 131983.6	0.133 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	914.5 42361.1	-268.9 -262.7	9036.8 8942.9	0.85	1330.9 130521.1	0.277 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1289.7 45823.0	115.8 110.2	9036.8 9036.8	0.84	1315.1 128969.0	0.217 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	501.1 42361.1	100.9 107.8	9036.8 8942.9	0.89	1342.1 131619.4	0.129 0.001	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1280.7 43528.3	-224.3 -282.2	8975.8 8975.8	0.85	1315.6 129012.2	0.325 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1815.2 44698.5	48.1 94.7	9007.5 9007.5	0.85	1283.9 125906.4	0.264 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	745.7 42403.4	91.9 93.1	9007.5 8944.1	0.87	1336.3 131047.0	0.144 0.001	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1674.3 107268.2	-312.1 -405.0	15274.9 15398.3	0.89	2698.2 264607.3	0.243 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2330.5 116034.5	107.6 156.7	15357.1 15521.6	0.88	2659.9 260851.6	0.203 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1002.5 42361.1	114.3 98.3	9036.8 8942.9	0.86	1327.7 130204.7	0.187 0.001	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2071.1 101964.5	-290.6 -331.1	15110.4 15316.0	0.87	2676.6 262483.4	0.244 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2844.0 116034.5	110.9 137.3	15192.7 15521.6	0.86	2621.2 257054.1	0.231 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1264.4 42361.1	96.3 90.6	9036.8 8942.9	0.83	1316.4 129090.4	0.203 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2459.6 93544.3	-244.1 -304.0	14923.1 15171.4	0.85	2650.9 259967.7	0.262 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3364.3 111597.3	132.9 177.3	15088.6 15461.0	0.85	2574.2 252437.9	0.280 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	1527.8 40782.6	98.5 115.6	9022.2 8896.1	0.82	1302.3 127710.0	0.245 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2841.9 127803.1	-251.4 -319.0	18588.3 18864.4	0.87	3592.0 352257.6	0.229 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3881.4 155038.0	197.5 245.7	18680.3 19232.5	0.86	3501.0 343333.4	0.266 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1805.2 47188.8	144.1 155.9	11355.1 11111.2	0.81	1609.2 157805.3	0.242 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3219.9 122116.7	-231.9 -283.2	18404.2 18772.3	0.85	3562.2 349331.3	0.242 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4401.5 147466.1	200.3 231.2	18588.3 19140.4	0.84	3444.9 337832.6	0.291 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2089.0 47188.8	134.3 128.1	11355.1 11111.2	0.79	1592.9 156211.0	0.255 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3592.4 122116.7	-218.2 -272.6	18404.2 18772.3	0.85	3529.2 346091.7	0.259 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4931.1 147466.1	215.8 248.3	18588.3 19140.4	0.83	3380.6 331521.4	0.323 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2368.9 47188.8	134.7 127.7	11355.1 11111.2	0.78	1574.5 154410.5	0.280 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3959.3 116801.5	-187.6 -257.0	18404.2 18680.3	0.84	3493.1 342553.8	0.276 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	5468.7 151181.0	234.2 253.7	18588.3 19186.5	0.82	3307.8 324382.6	0.352 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	2646.5 49611.8	123.7 120.7	11355.1 11192.5	0.77	1554.1 152402.7	0.297 0.001	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4328.6 131487.0	-219.7 -292.1	22395.5 22862.7	0.84	4258.3 417591.8	0.250 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	6001.4 177761.5	232.7 261.3	22629.1 23621.9	0.83	4081.4 400243.7	0.315 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2934.8 75633.0	144.6 160.8	13395.8 13313.9	0.81	2038.5 199911.5	0.283 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4698.9 126002.6	-201.0 -253.5	22395.5 22745.9	0.83	4224.0 414236.3	0.259 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6538.8 173393.4	228.4 264.2	22629.1 23563.5	0.82	4012.4 393477.6	0.339 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	3223.1 71893.5	129.8 139.5	13313.9 13232.1	0.80	2012.5 197363.7	0.297 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5063.3 131487.0	-201.2 -243.7	22395.5 22862.7	0.82	4187.6 410664.3	0.273 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	7086.1 177761.5	275.1 288.1	22629.1 23621.9	0.80	3936.0 385991.1	0.367 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	3507.3 73727.7	131.2 142.6	13354.8 13273.0	0.79	1984.6 194618.6	0.319 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5425.7 133419.0	-52.7 -224.2	22642.2 22902.1	0.88	4148.7 406848.3	0.286 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	7648.9 155054.1	30.2 224.3	22772.2 23291.9	0.87	3851.1 377666.1	0.382 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3780.7 62709.8	38.7 105.6	13046.5 13001.0	0.83	1955.4 191758.8	0.334 0.001	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	272.8 43470.1	-79.7 -324.2	8974.2 8786.3	0.95	1345.5 131951.1	0.261 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	553.1 45823.0	-453.4 -759.6	9036.8 9005.5	0.91	1341.1 131516.6	0.582 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	293.7 45823.0	-439.3 -928.6	9036.8 9005.5	0.94	1345.3 131928.9	0.686 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	545.3 45823.0	-443.9 -950.3	9036.8 9005.5	0.92	1341.3 131532.8	0.717 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	181.5 45823.0	-301.3 -601.3	9036.8 9005.5	0.95	1346.3 132028.9	0.447 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	233.8 43470.1	106.3 -53.1	8974.2 8786.3	0.98	1345.9 131988.2	0.105 0.001	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	783.6 40266.6	-151.5 -938.9	8880.2 8473.1	0.92	1335.2 130938.3	0.746 0.007	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	847.7 45823.0	-504.7 -1188.4	9036.8 8942.9	0.90	1333.2 130742.2	0.907 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	663.0 45823.0	-361.1 -1051.7	9036.8 8942.9	0.92	1338.5 131265.8	0.802 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	918.1 45823.0	-366.5 -1045.1	9036.8 8942.9	0.90	1330.8 130508.8	0.819 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	563.5 45823.0	-506.3 -1160.4	9036.8 8942.9	0.92	1340.9 131494.9	0.866 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	205.8 40266.6	-131.4 -881.9	8880.2 8473.1	0.96	1346.1 132011.3	0.655 0.007	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1302.2 33204.7	-380.8 -805.7	8627.0 8183.0	0.85	1314.5 128908.3	0.691 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1119.2 43528.3	-786.7 -1166.9	8975.8 8975.8	0.87	1323.0 129739.8	0.895 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1025.2 43528.3	-752.7 -1099.8	8975.8 8975.8	0.87	1326.8 130118.0	0.842 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1285.8 43528.3	-751.5 -1094.8	8975.8 8975.8	0.86	1315.3 128988.0	0.859 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1021.2 43528.3	-787.9 -1167.6	8975.8 8975.8	0.87	1327.0 130133.5	0.888 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	98.5 33204.7	-380.1 -814.6	8627.0 8183.0	0.96	1346.8 132072.6	0.594 0.006	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1908.1 63934.5	-211.4 -883.0	14452.6 13630.3	0.89	2686.0 263410.0	0.437 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1499.5 99459.0	-861.8 -1729.4	15274.9 15398.3	0.91	2706.3 265400.0	0.680 0.007	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1412.8 99459.0	-822.5 -1777.4	15274.9 15398.3	0.91	2710.0 265761.0	0.693 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1677.7 99459.0	-822.9 -1779.0	15274.9 15398.3	0.91	2698.1 264590.9	0.708 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1418.9 99459.0	-862.6 -1728.0	15274.9 15398.3	0.91	2709.8 265736.2	0.676 0.007	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2521.8 54885.1	-528.2 -1025.8	14123.7 13301.3	0.84	2646.4 259524.9	0.518 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1896.2 90306.7	-1175.0 -1580.9	15110.4 15316.0	0.87	2686.7 263474.8	0.641 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1808.7 90306.7	-1345.4 -1604.4	15110.4 15316.0	0.87	2691.4 263938.3	0.640 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	2069.8 90306.7	-1345.3 -1603.9	15110.4 15316.0	0.86	2676.7 262490.7	0.653 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1810.6 90306.7	-1172.8 -1580.4	15110.4 15316.0	0.88	2691.3 263928.0	0.636 0.006	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	3145.1 77801.6	-1763.0 -602.7	14840.4 12937.2	0.87	2594.9 254476.5	0.823 0.007	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2303.4 100701.8	-2211.7 -1201.4	15295.5 15171.4	0.88	2661.8 261030.6	0.882 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2207.1 81342.1	-1647.8 -1066.4	14923.1 15171.4	0.86	2668.1 261651.6	0.682 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2454.7 81342.1	-1647.9 -1066.5	14923.1 15171.4	0.86	2651.3 260002.1	0.696 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2186.3 100701.8	-2219.2 -1203.1	15295.5 15171.4	0.89	2669.4 261781.9	0.878 0.008	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	4586.1 155038.0	-1303.4 -1754.7	19232.5 16195.6	0.85	3423.3 335713.9	0.699 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	1966.9 167538.1	-1897.4 -2417.0	19370.5 18864.4	0.90	3646.8 357630.8	0.702 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2618.1 111825.9	-844.2 -877.4	18588.3 18864.4	0.85	3607.9 353817.7	0.347 0.002	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2831.2 111825.9	-844.2 -877.3	18588.3 18864.4	0.84	3592.8 352334.8	0.358 0.002	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	3323.4 167538.1	-1892.6 -2413.5	19370.5 18864.4	0.87	3553.4 348467.4	0.759 0.007	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	6037.2 147466.1	-1034.4 -2097.1	19140.4 15827.5	0.85	3222.6 316028.8	0.884 0.007	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1651.8 167538.1	-1556.9 -2617.9	19370.5 18772.3	0.92	3661.7 359086.6	0.746 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3036.0 102783.2	-676.4 -1734.7	18404.2 18772.3	0.88	3577.2 350801.0	0.591 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3202.5 102783.2	-676.4 -1734.7	18404.2 18772.3	0.88	3563.6 349474.6	0.599 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	4442.7 167538.1	-1633.9 -2613.8	19370.5 18772.3	0.87	3440.2 337367.0	0.867 0.008	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	7491.1 147466.1	-1120.8 -2304.4	19140.4 15827.5	0.83	2966.5 290913.3	1.020 0.008	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1337.5 167538.1	-1565.3 -2918.1	19370.5 18772.3	0.93	3673.9 360286.4	0.812 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3452.2 102783.2	-631.8 -1828.4	18404.2 18772.3	0.88	3542.0 347352.6	0.636 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3569.2 102783.2	-631.9 -1828.4	18404.2 18772.3	0.87	3531.3 346304.0	0.642 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5556.3 167538.1	-1743.5 -2821.5	19370.5 18772.3	0.85	3295.2 323148.9	0.969 0.009	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	8947.4 147466.1	-1318.5 -2172.7	19140.4 15827.5	0.80	2654.8 260344.5	1.067 0.008	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	1025.5 163208.5	-1851.0 -2837.5	19324.5 18680.3	0.93	3683.5 361227.8	0.777 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3866.6 102783.2	-948.1 -1844.8	18404.2 18680.3	0.85	3502.5 343479.3	0.652 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3931.0 102783.2	-948.1 -1844.7	18404.2 18680.3	0.85	3496.0 342838.3	0.656 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	6663.0 163208.5	-1845.1 -2682.7	19324.5 18680.3	0.83	3119.1 305881.2	0.984 0.009	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	10405.2 165126.9	-1748.3 -1933.0	23446.7 18891.5	0.76	3341.7 327706.1	0.904 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	709.4 187007.6	-2331.0 -2502.2	23738.7 22862.7	0.94	4444.9 435897.8	0.562 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4281.9 111461.2	-1312.6 -1493.5	22395.5 22862.7	0.82	4262.4 417995.9	0.476 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4297.2 111461.2	-1312.7 -1493.5	22395.5 22862.7	0.82	4261.0 417864.5	0.477 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	7775.4 187007.6	-2324.3 -2526.6	23738.7 22862.7	0.80	3831.1 375706.3	0.817 0.007	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	11863.8 157437.7	-2342.5 -1459.7	23329.9 18424.3	0.78	3009.2 295097.4	1.086 0.008	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	393.1 182296.6	-2861.7 -2000.6	23680.3 22745.9	0.96	4448.5 436247.9	0.636 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4697.1 111461.2	-1907.8 -1112.7	22395.5 22745.9	0.84	4224.2 414252.7	0.585 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4664.1 111461.2	-1907.8 -1112.6	22395.5 22745.9	0.84	4227.4 414563.4	0.583 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	8888.9 182296.6	-2877.9 -2005.0	23680.3 22745.9	0.81	3641.2 357077.9	0.943 0.008	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	13321.5 165126.9	-2603.4 -905.2	23446.7 18424.3	0.81	2650.2 259894.5	1.238 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	74.3 182296.6	-3932.5 -1383.9	23680.3 22862.7	0.99	4450.0 436397.6	0.875 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5108.3 111461.2	-2555.2 -493.5	22395.5 22862.7	0.87	4182.9 410204.8	0.753 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5026.3 111461.2	-2555.4 -493.5	22395.5 22862.7	0.87	4191.4 411039.2	0.750 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	10000.2 182296.6	-3303.1 -1468.1	23680.3 22862.7	0.83	3426.3 336004.2	1.090 0.010	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	14773.1 147291.8	-2368.9 -748.7	23162.0 21472.8	0.79	2292.4 224810.0	1.156 0.011	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5509.6 121417.7	-4117.8 216.3	22642.2 22902.1	0.90	4139.3 405927.8	1.115 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5386.8 121417.7	-4131.5 217.4	22642.2 22902.1	0.90	4153.0 407270.2	1.112 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11121.0 155054.1	-3226.9 -1130.7	23291.9 22902.1	0.82	3183.9 312236.1	1.126 0.010	NG

X方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	377.8 44623.3	-95.6 -425.1	9005.5 9036.8	0.94	1344.2 131822.9	0.342 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	829.1 45823.0	-503.3 -822.0	9036.8 9036.8	0.89	1333.8 130800.5	0.646 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	545.1 45823.0	-423.1 -912.1	9036.8 9036.8	0.92	1341.3 131533.1	0.691 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	769.8 45823.0	-434.4 -950.7	9036.8 9036.8	0.91	1335.6 130978.5	0.735 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	359.8 45823.0	-332.8 -619.1	9036.8 9036.8	0.93	1344.5 131847.8	0.472 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	402.3 44623.3	101.2 -49.4	9005.5 9036.8	0.98	1343.9 131787.0	0.119 0.001	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	891.0 42361.1	-170.4 -920.3	8942.9 9036.8	0.91	1331.8 130600.8	0.738 0.007	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1295.1 45823.0	-541.9 -1215.9	9036.8 9036.8	0.88	1314.8 128942.7	0.959 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1048.6 45823.0	-389.3 -1067.7	9036.8 9036.8	0.90	1325.9 130027.1	0.844 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1205.8 45823.0	-389.8 -1053.4	9036.8 9036.8	0.89	1319.1 129362.1	0.847 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	771.0 45823.0	-519.3 -1180.9	9036.8 9036.8	0.91	1335.6 130975.2	0.894 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	463.2 42361.1	-160.4 -912.1	8942.9 9036.8	0.94	1342.8 131688.0	0.694 0.007	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	1414.9 34787.7	-355.8 -794.2	8690.4 8880.6	0.85	1308.6 128333.7	0.688 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1780.3 44698.5	-753.1 -1130.8	9007.5 9007.5	0.83	1286.3 126142.3	0.927 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1573.3 44698.5	-721.4 -1071.7	9007.5 9007.5	0.84	1299.6 127445.2	0.870 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1666.2 44698.5	-721.7 -1072.3	9007.5 9007.5	0.84	1293.8 126880.3	0.878 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1273.3 44698.5	-759.8 -1155.6	9007.5 9007.5	0.86	1315.9 129047.7	0.901 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	471.3 34787.7	-345.8 -782.8	8690.4 8880.6	0.92	1342.7 131673.8	0.594 0.006	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	2013.6 69322.5	-208.2 -914.6	14617.0 14946.0	0.90	2680.0 262818.9	0.446 0.003	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2345.6 104565.9	-856.2 -1767.2	15357.1 15521.6	0.89	2658.9 260750.5	0.739 0.007	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2089.3 104565.9	-818.8 -1811.8	15357.1 15521.6	0.90	2675.5 262375.1	0.742 0.007	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2110.0 104565.9	-818.7 -1811.4	15357.1 15521.6	0.90	2674.2 262250.5	0.743 0.007	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1666.9 104565.9	-857.5 -1758.1	15357.1 15521.6	0.91	2698.6 264642.5	0.700 0.007	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	396.0 69322.5	-194.9 -898.0	14617.0 14946.0	0.95	2736.8 268389.3	0.342 0.003	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2617.3 59151.1	-488.4 -1033.9	14288.1 14781.5	0.85	2639.3 258823.1	0.517 0.004	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2910.5 94717.3	-1139.6 -1585.8	15192.7 15521.6	0.85	2615.6 256506.8	0.699 0.006	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2603.8 94717.3	-1301.6 -1608.3	15192.7 15521.6	0.85	2640.3 258924.2	0.685 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2553.9 94717.3	-1301.7 -1608.4	15192.7 15521.6	0.85	2644.0 259292.0	0.682 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2058.1 94717.3	-1130.7 -1585.9	15192.7 15521.6	0.87	2677.4 262560.1	0.653 0.006	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	315.0 59151.1	-475.9 -1021.1	14288.1 14781.5	0.95	2737.6 268471.7	0.377 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	3231.8 81342.1	-1715.0 -650.6	14923.1 14592.1	0.86	2586.9 253686.4	0.784 0.007	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	3480.7 103271.0	-2131.2 -1242.7	15336.9 15461.0	0.85	2562.5 251298.5	0.915 0.008	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3121.6 89188.4	-1602.6 -1113.8	15088.6 15461.0	0.84	2597.1 254687.1	0.717 0.006	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3007.0 89188.4	-1602.7 -1113.7	15088.6 15461.0	0.84	2607.3 255691.3	0.711 0.006	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	2458.5 103271.0	-2168.7 -1249.1	15336.9 15419.6	0.88	2651.0 259975.3	0.873 0.008	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	230.2 81342.1	-1698.0 -637.0	14923.1 14592.1	0.96	2738.3 268537.7	0.615 0.006	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	4658.1 163208.5	-1292.4 -1801.9	19324.5 18036.1	0.85	3414.7 334864.1	0.687 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3260.0 172042.3	-1887.2 -2490.1	19416.5 19232.5	0.88	3558.8 349000.2	0.773 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3631.7 116801.5	-832.2 -920.3	18680.3 19232.5	0.83	3525.5 345728.8	0.408 0.003	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3465.1 116801.5	-832.2 -920.2	18680.3 19232.5	0.84	3540.8 347238.7	0.400 0.003	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	3665.5 172042.3	-1891.1 -2456.9	19416.5 19186.5	0.87	3522.2 345414.2	0.782 0.007	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	6094.7 155038.0	-1022.4 -2109.6	19232.5 17852.1	0.85	3213.5 315138.5	0.848 0.007	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3037.0 172042.3	-1556.8 -2620.6	19416.5 19140.4	0.89	3577.1 350792.9	0.804 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4142.1 111825.9	-662.1 -1744.0	18588.3 19140.4	0.87	3473.8 340662.3	0.648 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3929.9 111825.9	-662.2 -1744.0	18588.3 19140.4	0.87	3496.1 342850.1	0.637 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4880.5 172042.3	-1653.7 -2608.1	19416.5 19140.4	0.86	3387.0 332154.8	0.881 0.008	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	7539.8 155038.0	-1117.0 -2319.9	19232.5 17852.1	0.84	2957.0 289979.2	0.974 0.008	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2815.7 172042.3	-1559.1 -2919.0	19416.5 19140.4	0.90	3594.0 352447.0	0.871 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4660.2 111825.9	-621.4 -1843.0	18588.3 19140.4	0.86	3414.4 334838.5	0.700 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4405.6 111825.9	-621.5 -1842.9	18588.3 19140.4	0.87	3444.5 337786.0	0.687 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	6106.5 172042.3	-1810.5 -2793.1	19416.5 19140.4	0.84	3211.6 314954.3	0.981 0.009	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	8995.8 155038.0	-1348.5 -2175.0	19232.5 17852.1	0.80	2643.5 259237.0	1.007 0.008	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2595.8 172042.3	-1878.7 -2839.1	19416.5 19140.4	0.90	3609.5 353966.6	0.836 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	5185.8 111825.9	-970.4 -1852.7	18588.3 19186.5	0.84	3347.0 328231.0	0.718 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4892.5 111825.9	-970.5 -1852.6	18588.3 19140.4	0.84	3385.5 332005.9	0.704 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	7345.0 172042.3	-1873.6 -2618.1	19416.5 19140.4	0.82	2994.7 293682.1	0.992 0.009	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	10461.9 173393.4	-1742.6 -1910.2	23563.5 21694.7	0.77	3329.6 326519.7	0.832 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	2426.0 196994.4	-2325.2 -2477.0	23855.5 23563.5	0.89	4389.8 430494.3	0.606 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	5721.4 120854.4	-1313.2 -1469.8	22629.1 23621.9	0.79	4115.0 403539.1	0.528 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5365.5 120854.4	-1312.5 -1469.7	22629.1 23563.5	0.80	4155.4 407501.1	0.514 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	8539.0 196994.4	-2322.7 -2506.3	23855.5 23563.5	0.80	3703.6 363200.4	0.833 0.007	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	11936.9 165126.9	-2348.0 -1471.2	23446.7 21694.7	0.78	2991.3 293348.6	0.995 0.008	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2258.6 191903.6	-2858.8 -2009.0	23797.1 23563.5	0.91	4397.8 431281.5	0.686 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6264.8 120854.4	-1888.7 -1115.6	22629.1 23563.5	0.82	4048.3 397000.6	0.643 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5847.5 120854.4	-1891.5 -1116.2	22629.1 23563.5	0.83	4100.0 402074.0	0.627 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	9739.4 191903.6	-2842.7 -2014.0	23797.1 23563.5	0.81	3479.0 341171.9	0.957 0.008	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	13425.6 173393.4	-2595.4 -905.0	23563.5 21694.7	0.81	2624.5 257379.2	1.132 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2080.3 191903.6	-3955.1 -1382.4	23797.1 23563.5	0.93	4405.8 432058.2	0.924 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	6817.4 120854.4	-2642.5 -507.2	22629.1 23621.9	0.86	3974.3 389741.8	0.841 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6346.6 120854.4	-2633.4 -504.9	22629.1 23563.5	0.86	4037.7 395965.0	0.820 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	10965.2 191903.6	-3126.4 -1527.6	23797.1 23563.5	0.82	3219.2 315691.4	1.078 0.010	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	14935.0 151098.2	-2328.7 -767.1	23227.0 22252.4	0.79	2252.5 220895.7	1.131 0.011	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	1896.3 159167.3	-4376.9 -344.8	23356.9 23291.9	0.94	4413.3 432792.9	1.018 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	7384.6 127206.3	-3908.8 293.9	22772.2 23291.9	0.89	3891.8 381655.5	1.153 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	6870.6 127206.3	-3966.2 288.1	22772.2 23291.9	0.89	3966.8 389011.2	1.142 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	12237.5 159167.3	-2992.8 -1327.5	23356.9 23227.0	0.80	2917.3 286093.2	1.110 0.010	NG

X方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	281.2 34040.0	35.0 -460.0	8661.0 8911.5	0.96	1345.4 131942.3	0.362 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	211.9 44623.3	-343.8 -786.0	9005.5 8974.2	0.95	1346.1 132006.5	0.581 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	154.4 45823.0	-424.2 -775.7	9036.8 9005.5	0.96	1346.5 132046.0	0.569 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	350.0 43470.1	-346.3 -816.7	8974.2 8974.2	0.94	1344.6 131860.8	0.611 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	137.1 41293.9	-240.8 -688.4	8911.5 8942.9	0.96	1346.6 132055.5	0.508 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	30.6 34040.0	93.8 -207.1	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132089.0	0.156 0.002	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	642.5 25248.2	77.3 -615.5	8222.5 8786.3	0.93	1339.0 131315.9	0.514 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	430.8 43470.1	-235.6 -985.8	8974.2 8911.5	0.94	1343.4 131742.4	0.742 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	417.9 45823.0	-265.7 -1083.7	9036.8 8942.9	0.94	1343.6 131762.9	0.810 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	544.6 41293.9	-228.3 -969.3	8911.5 8911.5	0.93	1341.3 131534.2	0.739 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	369.8 37404.6	-187.0 -907.7	8786.3 8848.9	0.94	1344.3 131834.1	0.682 0.007	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	998.7 29053.6	-277.9 -626.6	8436.7 8753.8	0.87	1327.9 130218.9	0.536 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	640.4 43528.3	-845.2 -1046.3	8975.8 8880.6	0.89	1339.1 131321.1	0.774 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	667.3 44698.5	-1170.4 -1170.5	9007.5 8944.1	0.88	1338.4 131254.9	0.849 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	719.8 42403.0	-841.6 -1043.0	8944.1 8880.6	0.88	1337.0 131118.4	0.776 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	580.3 40280.6	-623.2 -921.4	8880.6 8817.2	0.90	1340.5 131458.7	0.690 0.007	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1428.1 35662.9	-165.7 -448.4	8723.6 8786.3	0.86	1307.9 128263.2	0.463 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	961.5 45823.0	-809.8 -1121.7	9036.8 8911.5	0.88	1329.3 130355.8	0.852 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	929.3 45823.0	-1161.2 -1283.7	9036.8 8942.9	0.86	1330.4 130469.9	0.945 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	811.7 45823.0	-797.6 -1114.5	9036.8 8911.5	0.89	1334.3 130854.1	0.837 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	817.9 45823.0	-533.7 -837.6	9036.8 8848.9	0.89	1334.1 130835.1	0.656 0.006	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1851.5 35662.9	-387.3 -560.2	8723.6 8786.3	0.81	1281.3 125657.2	0.566 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1273.2 45823.0	-1003.5 -1132.3	9036.8 8911.5	0.84	1315.9 129048.3	0.872 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1191.1 45823.0	-1235.8 -1271.8	9036.8 8942.9	0.84	1319.8 129428.0	0.949 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	910.2 45823.0	-996.1 -1134.0	9036.8 8911.5	0.87	1331.1 130535.9	0.847 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1070.6 45823.0	-754.0 -916.4	9036.8 8848.9	0.86	1325.0 129939.4	0.721 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2254.4 33618.4	-514.1 -315.9	8644.0 8707.0	0.79	1249.7 122551.8	0.584 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	1569.1 45255.5	-1078.9 -929.0	9022.2 8833.1	0.83	1299.8 127469.6	0.864 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	1447.2 45255.5	-1234.1 -1197.2	9022.2 8896.1	0.82	1306.9 128160.1	0.942 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 565	1006.8 45255.5	-1083.7 -924.2	9022.2 8864.6	0.86	1327.6 130188.4	0.823 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 586	1330.1 45255.5	-859.7 -677.8	9022.2 8770.0	0.85	1313.1 128770.1	0.708 0.007	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2630.1 39077.1	-219.4 -227.1	10785.9 10867.2	0.74	1555.3 152527.1	0.353 0.001	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1837.8 55053.1	-842.1 -885.4	11355.1 11029.9	0.82	1607.4 157633.7	0.621 0.006	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1702.8 55053.1	-1116.1 -1213.2	11355.1 11111.2	0.83	1614.5 158323.6	0.781 0.008	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 576	1111.2 55053.1	-835.0 -869.3	11355.1 11070.5	0.86	1638.9 160725.2	0.561 0.005	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1617.6 53611.8	-587.9 -608.5	11314.5 10948.5	0.83	1618.6 158731.5	0.462 0.004	OK
7F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2990.4 39077.1	-178.1 -542.0	10785.9 10785.9	0.82	1525.6 149605.9	0.566 0.004	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2092.3 55053.1	-782.3 -1137.5	11355.1 11029.9	0.84	1592.7 156190.9	0.786 0.007	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1956.5 55053.1	-1048.8 -1337.7	11355.1 11111.2	0.83	1600.8 156984.3	0.872 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1219.4 55053.1	-775.7 -1134.8	11355.1 11029.9	0.87	1635.2 160361.3	0.723 0.007	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	1919.8 53611.8	-536.8 -898.7	11314.5 10948.5	0.85	1602.9 157189.5	0.653 0.006	OK
6F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3339.5 39077.1	-165.7 -555.2	10785.9 10785.9	0.81	1493.0 146417.9	0.606 0.004	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2344.4 55053.1	-800.5 -1173.9	11355.1 11029.9	0.83	1576.3 154577.4	0.824 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2204.1 55053.1	-1089.8 -1392.5	11355.1 11111.2	0.82	1585.6 155498.2	0.918 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1321.2 55053.1	-791.1 -1169.5	11355.1 11029.9	0.87	1631.4 159988.3	0.749 0.007	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	2216.8 53611.8	-540.7 -923.2	11314.5 10948.5	0.84	1584.8 155417.0	0.690 0.006	OK
5F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	3675.4 35784.0	-266.6 -560.1	10623.2 10704.6	0.76	1458.4 143019.1	0.634 0.004	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	2592.7 53611.8	-817.2 -1150.5	11314.5 11111.2	0.81	1558.2 152809.0	0.826 0.008	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	2446.1 55053.1	-1029.1 -1348.9	11355.1 11192.5	0.81	1569.1 153874.9	0.912 0.009	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	541 569	1416.7 52226.4	-813.2 -1148.9	11273.8 11111.2	0.86	1627.6 159611.0	0.740 0.007	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	555 583	2508.3 49611.8	-594.6 -913.4	11192.5 11029.9	0.81	1564.5 153429.9	0.700 0.006	OK
4F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4006.7 45079.2	-385.3 -454.2	12373.0 12536.6	0.72	1929.6 189232.4	0.491 0.002	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	2804.6 75633.0	-1024.3 -1138.7	13313.9 13273.0	0.82	2049.5 200984.0	0.658 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2685.7 79672.1	-1277.9 -1419.3	13395.8 13313.9	0.83	2059.0 201921.3	0.762 0.007	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	1529.1 71893.5	-1016.0 -1130.0	13232.1 13273.0	0.86	2130.4 208917.3	0.575 0.005	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	2847.0 66783.6	-763.7 -859.6	13109.4 13191.2	0.81	2046.0 200640.0	0.551 0.004	OK
3F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	4333.8 41706.5	-656.6 -324.3	12209.3 12373.0	0.76	1889.7 185317.0	0.612 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	3019.8 71893.5	-1238.5 -912.3	13232.1 13191.2	0.82	2031.1 199185.0	0.720 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2923.0 75633.0	-1473.8 -1143.4	13313.9 13232.1	0.83	2039.5 200010.8	0.806 0.007	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	1637.1 70126.9	-1238.7 -908.2	13191.2 13191.2	0.87	2125.4 208426.6	0.632 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	3183.8 63673.8	-1006.4 -674.7	13027.6 13109.4	0.81	2016.2 197725.1	0.642 0.005	OK
2F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	4648.1 45079.2	-843.3 -44.9	12373.0 12373.0	0.83	1848.4 181265.2	0.737 0.005	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	3248.5 73727.7	-1552.5 -692.8	13273.0 13191.2	0.85	2010.1 197127.5	0.883 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	3155.1 77613.1	-1794.0 -947.0	13354.8 13273.0	0.85	2018.9 197986.4	0.969 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	1732.9 70126.9	-1531.8 -680.8	13191.2 13191.2	0.89	2120.6 207963.4	0.775 0.007	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	3497.4 63673.8	-1254.9 -426.1	13027.6 13109.4	0.84	1985.6 194718.2	0.786 0.006	OK
1F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	4952.7 49105.9	-1810.3 183.6	12545.8 12545.8	0.86	1805.6 177068.8	1.192 0.010	NG
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3507.8 62709.8	-1971.6 -362.8	13001.0 12955.4	0.86	1984.5 194613.1	1.100 0.010	NG
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3385.2 64373.3	-1984.3 -623.4	13046.5 13001.0	0.85	1996.9 195825.9	1.082 0.010	NG
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	1807.9 61109.9	-2101.8 -363.3	12955.4 13001.0	0.90	2116.7 207582.1	1.039 0.010	NG
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	3757.4 59570.4	-1945.8 -148.7	12909.9 12909.9	0.86	1958.0 192010.9	1.121 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	272.8 37404.6	-162.1 -261.6	8974.2 8786.3	0.93	1345.5 131951.1	0.213 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	377.8 45823.0	251.5 305.8	9005.5 9036.8	0.92	1344.2 131822.9	0.252 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	281.2 41293.9	208.7 257.1	8661.0 8911.5	0.93	1345.4 131942.3	0.210 0.002	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	783.6 29784.5	-168.3 -133.2	8880.2 8473.1	0.85	1335.2 130938.3	0.202 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	891.0 45823.0	173.6 165.3	8942.9 9036.8	0.86	1331.8 130600.8	0.213 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	642.5 37404.6	126.2 130.6	8222.5 8786.3	0.87	1339.0 131315.9	0.164 0.001	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1302.2 24628.7	-71.2 -95.7	8627.0 8183.0	0.80	1314.5 128908.3	0.219 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	1414.9 40280.6	216.3 242.7	8690.4 8880.6	0.82	1308.6 128333.7	0.316 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	998.7 36486.8	199.3 207.5	8436.7 8753.8	0.84	1327.9 130218.9	0.251 0.002	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1908.1 44529.6	-144.3 -206.9	14452.6 13630.3	0.82	2686.0 263410.0	0.205 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	2013.6 82362.0	266.1 273.0	14617.0 14946.0	0.85	2680.0 262818.9	0.224 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1428.1 37404.6	168.9 150.7	8723.6 8786.3	0.82	1307.9 128263.2	0.270 0.001	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2521.8 39173.4	-107.0 -162.1	14123.7 13301.3	0.79	2646.4 259524.9	0.240 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	2617.3 75421.4	262.8 196.2	14288.1 14781.5	0.84	2639.3 258823.1	0.266 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1851.5 37404.6	173.1 153.9	8723.6 8786.3	0.79	1281.3 125657.2	0.319 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	3145.1 34298.4	-130.8 -257.9	14840.4 12937.2	0.77	2594.9 254476.5	0.323 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	3231.8 68464.0	164.9 81.6	14923.1 14592.1	0.84	2586.9 253686.4	0.274 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2254.4 35221.2	119.7 89.3	8644.0 8707.0	0.78	1249.7 122551.8	0.335 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	4586.1 45962.1	-236.2 -274.1	19232.5 16195.6	0.71	3423.3 335713.9	0.341 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	4658.1 87702.3	64.8 -1.6	19324.5 18036.1	0.89	3414.7 334864.1	0.275 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2630.1 40896.7	75.2 58.2	10785.9 10867.2	0.78	1555.3 152527.1	0.281 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	6037.2 41277.9	-240.9 -216.5	19140.4 15827.5	0.64	3222.6 316028.8	0.430 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	6094.7 81377.2	41.0 8.6	19232.5 17852.1	0.83	3213.5 315138.5	0.351 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	2990.4 39077.1	60.0 53.7	10785.9 10785.9	0.74	1525.6 149605.9	0.306 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	7491.1 41277.9	-268.7 -227.7	19140.4 15827.5	0.61	2966.5 290913.3	0.527 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	7539.8 81377.2	4.0 -14.8	19232.5 17852.1	0.89	2957.0 289979.2	0.426 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3339.5 39077.1	39.1 35.1	10785.9 10785.9	0.72	1493.0 146417.9	0.328 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	8947.4 41277.9	-282.0 -211.7	19140.4 15827.5	0.59	2654.8 260344.5	0.623 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	8995.8 81377.2	-48.9 -24.1	19232.5 17852.1	0.75	2643.5 259237.0	0.515 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	3675.4 37376.2	8.1 17.6	10623.2 10704.6	0.77	1458.4 143019.1	0.355 0.000	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	10405.2 43828.7	-260.0 -201.9	23446.7 18891.5	0.57	3341.7 327706.1	0.594 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	10461.9 89024.2	-18.6 3.4	23563.5 21694.7	0.86	3329.6 326519.7	0.486 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	4006.7 48878.1	17.1 28.7	12373.0 12536.6	0.77	1929.6 189232.4	0.335 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	11863.8 39774.8	-259.2 -216.8	23329.9 18424.3	0.50	3009.2 295097.4	0.685 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	11936.9 89024.2	-43.4 -32.6	23446.7 21694.7	0.68	2991.3 293348.6	0.558 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	4333.8 45079.2	-0.8 2.6	12209.3 12373.0	0.89	1889.7 185317.0	0.356 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	13321.5 39774.8	-238.4 -214.8	23446.7 18424.3	0.45	2650.2 259894.5	0.759 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	13425.6 89024.2	-77.6 -36.2	23563.5 21694.7	0.72	2624.5 257379.2	0.634 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	4648.1 45079.2	-44.7 -16.0	12373.0 12373.0	0.78	1848.4 181265.2	0.394 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	14773.1 83320.4	-236.1 -192.5	23162.0 21472.8	0.62	2292.4 224810.0	0.728 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	14935.0 106238.7	-135.5 14.6	23227.0 22252.4	0.83	2252.5 220895.7	0.701 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	4952.7 49105.9	-75.3 -3.6	12545.8 12545.8	0.83	1805.6 177068.8	0.427 0.000	OK

X 方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	553.1 44623.3	-321.1 -466.0	9036.8 9005.5	0.91	1341.1 131516.6	0.379 0.004	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	829.1 45823.0	108.7 170.2	9036.8 9036.8	0.89	1333.8 130800.5	0.206 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	211.9 43470.1	31.6 36.6	9005.5 8974.2	0.93	1346.1 132006.5	0.049 0.000	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	847.7 42361.1	-272.6 -230.5	9036.8 8942.9	0.87	1333.2 130742.2	0.274 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1295.1 45823.0	48.3 40.5	9036.8 9036.8	0.85	1314.8 128942.7	0.174 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	430.8 41293.9	-13.2 2.6	8974.2 8911.5	0.96	1343.4 131742.4	0.058 0.000	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1119.2 43528.3	-166.8 -214.7	8975.8 8975.8	0.86	1323.0 129739.8	0.265 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1780.3 44698.5	58.7 88.2	9007.5 9007.5	0.83	1286.3 126142.3	0.255 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	640.4 40280.6	23.1 31.5	8975.8 8880.6	0.89	1339.1 131321.1	0.093 0.000	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1499.5 107268.2	-298.7 -410.4	15274.9 15398.3	0.90	2706.3 265400.0	0.235 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2345.6 116034.5	32.7 63.1	15357.1 15521.6	0.89	2658.9 260750.5	0.174 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	961.5 41293.9	0.2 -6.6	9036.8 8911.5	0.93	1329.3 130355.8	0.113 0.000	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1896.2 101964.5	-287.4 -362.4	15110.4 15316.0	0.88	2686.7 263474.8	0.244 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2910.5 116034.5	9.3 12.5	15192.7 15521.6	0.86	2615.6 256506.8	0.196 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1273.2 41293.9	-3.9 -13.4	9036.8 8911.5	0.89	1315.9 129048.3	0.152 0.000	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	2303.4 93544.3	-291.4 -436.6	15295.5 15171.4	0.87	2661.8 261030.6	0.294 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	3480.7 111597.3	-46.3 -75.2	15336.9 15461.0	0.86	2562.5 251298.5	0.251 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	1569.1 38790.8	-40.2 -58.3	9022.2 8833.1	0.83	1299.8 127469.6	0.215 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	1966.9 127803.1	-472.8 -546.4	19370.5 18864.4	0.88	3646.8 357630.8	0.237 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3260.0 155038.0	-212.8 -264.2	19416.5 19232.5	0.87	3558.8 349000.2	0.233 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	1837.8 44939.1	-89.5 -103.5	11355.1 11029.9	0.81	1607.4 157633.7	0.219 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1651.8 122116.7	-460.6 -474.0	19370.5 18772.3	0.89	3661.7 359086.6	0.203 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3037.0 147466.1	-219.3 -233.4	19416.5 19140.4	0.86	3577.1 350792.9	0.214 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2092.3 44939.1	-95.7 -98.9	11355.1 11029.9	0.79	1592.7 156190.9	0.239 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	1337.5 122116.7	-481.2 -492.8	19370.5 18772.3	0.90	3673.9 360286.4	0.192 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2815.7 147466.1	-226.6 -241.4	19416.5 19140.4	0.87	3594.0 352447.0	0.205 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	2344.4 44939.1	-92.7 -100.4	11355.1 11029.9	0.78	1576.3 154577.4	0.262 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	1025.5 116801.5	-470.4 -484.1	19324.5 18680.3	0.91	3683.5 361227.8	0.175 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2595.8 147466.1	-276.4 -251.3	19416.5 19140.4	0.87	3609.5 353966.6	0.202 0.001	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	2592.7 47188.8	-138.2 -114.6	11314.5 11111.2	0.79	1558.2 152809.0	0.303 0.001	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	709.4 131487.0	-471.3 -473.5	23738.7 22862.7	0.93	4444.9 435897.8	0.130 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	2426.0 173393.4	-283.2 -294.7	23855.5 23563.5	0.88	4389.8 430494.3	0.162 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	2804.6 73727.7	-170.2 -180.9	13313.9 13273.0	0.81	2049.5 200984.0	0.282 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	393.1 126002.6	-451.6 -460.8	23680.3 22745.9	0.94	4448.5 436247.9	0.115 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2258.6 173393.4	-257.7 -263.6	23797.1 23563.5	0.89	4397.8 431281.5	0.149 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	3019.8 70126.9	-146.4 -143.9	13232.1 13191.2	0.79	2031.1 199185.0	0.285 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	74.3 131487.0	-509.2 -458.9	23680.3 22862.7	0.98	4450.0 436397.6	0.115 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2080.3 173393.4	-253.1 -234.6	23797.1 23563.5	0.89	4405.8 432058.2	0.140 0.001	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	3248.5 70126.9	-135.8 -128.1	13273.0 13191.2	0.79	2010.1 197127.5	0.298 0.001	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	1896.3 155054.1	-83.0 -58.2	23356.9 23291.9	0.91	4413.3 432792.9	0.099 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	3507.8 61109.9	-52.6 -51.7	13001.0 12955.4	0.76	1984.5 194613.1	0.290 0.000	OK

X方向負加力時 377mm

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	293.7 44623.3	-322.6 -495.6	9036.8 9005.5	0.93	1345.3 131928.9	0.378 0.004	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	545.1 45823.0	173.4 262.5	9036.8 9036.8	0.91	1341.3 131533.1	0.240 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	154.4 44623.3	135.6 158.5	9036.8 9005.5	0.95	1346.5 132046.0	0.129 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	663.0 42361.1	-269.5 -261.9	9036.8 8942.9	0.88	1338.5 131265.8	0.252 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1048.6 45823.0	118.3 114.3	9036.8 9036.8	0.85	1325.9 130027.1	0.193 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	417.9 42361.1	96.5 105.5	9036.8 8942.9	0.90	1343.6 131762.9	0.118 0.001	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1025.2 43528.3	-194.9 -258.7	8975.8 8975.8	0.87	1326.8 130118.0	0.284 0.002	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1573.3 44698.5	83.4 127.5	9007.5 9007.5	0.84	1299.6 127445.2	0.258 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	667.3 42403.4	113.7 114.7	9007.5 8944.1	0.88	1338.4 131254.9	0.150 0.001	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	1412.8 107268.2	-298.3 -400.8	15274.9 15398.3	0.90	2710.0 265761.0	0.226 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2089.3 116034.5	123.6 165.6	15357.1 15521.6	0.88	2675.5 262375.1	0.190 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	929.3 42361.1	116.6 94.7	9036.8 8942.9	0.87	1330.4 130469.9	0.181 0.001	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	1808.7 101964.5	-281.2 -340.8	15110.4 15316.0	0.88	2691.4 263938.3	0.231 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2603.8 116034.5	114.3 124.6	15192.7 15521.6	0.86	2640.3 258924.2	0.211 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1191.1 42361.1	98.6 88.4	9036.8 8942.9	0.84	1319.8 129428.0	0.197 0.001	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	2207.1 93544.3	-278.4 -371.0	14923.1 15171.4	0.87	2668.1 261651.6	0.268 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3121.6 111597.3	78.6 95.8	15088.6 15461.0	0.85	2597.1 254687.1	0.237 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	1447.2 40782.6	83.7 90.4	9022.2 8896.1	0.82	1306.9 128160.1	0.220 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2618.1 127803.1	-353.4 -447.8	18588.3 18864.4	0.87	3607.9 353817.7	0.249 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	3631.7 155038.0	56.2 79.2	18680.3 19232.5	0.87	3525.5 345728.8	0.213 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1702.8 47188.8	99.5 103.8	11355.1 11111.2	0.81	1614.5 158323.6	0.206 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3036.0 122116.7	-341.9 -402.7	18404.2 18772.3	0.85	3577.2 350801.0	0.260 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4142.1 147466.1	47.0 69.6	18588.3 19140.4	0.86	3473.8 340662.3	0.239 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	1956.5 47188.8	86.2 81.0	11355.1 11111.2	0.80	1600.8 156984.3	0.220 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	3452.2 122116.7	-345.9 -408.1	18404.2 18772.3	0.84	3542.0 347352.6	0.284 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4660.2 147466.1	43.4 68.1	18588.3 19140.4	0.85	3414.4 334838.5	0.267 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	2204.1 47188.8	82.7 76.9	11355.1 11111.2	0.79	1585.6 155498.2	0.240 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	3866.6 116801.5	-326.8 -394.5	18404.2 18680.3	0.83	3502.5 343479.3	0.302 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	5185.8 151181.0	35.3 64.1	18588.3 19186.5	0.86	3347.0 328231.0	0.294 0.000	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	2446.1 49611.8	57.1 64.1	11355.1 11192.5	0.79	1569.1 153874.9	0.251 0.000	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	4281.9 131487.0	-345.1 -411.6	22395.5 22862.7	0.83	4262.4 417995.9	0.271 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	5721.4 177761.5	35.7 66.6	22629.1 23621.9	0.86	4115.0 403539.1	0.266 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	2685.7 75633.0	65.0 78.2	13395.8 13313.9	0.83	2059.0 201921.3	0.233 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	4697.1 126002.6	-327.3 -382.4	22395.5 22745.9	0.82	4224.2 414252.7	0.283 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	6264.8 173393.4	34.3 67.2	22629.1 23563.5	0.86	4048.3 397000.6	0.290 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2923.0 71893.5	53.0 62.4	13313.9 13232.1	0.81	2039.5 200010.8	0.245 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	5108.3 131487.0	-355.3 -379.2	22395.5 22862.7	0.81	4182.9 410204.8	0.300 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	6817.4 177761.5	33.4 75.1	22629.1 23621.9	0.86	3974.3 389741.8	0.316 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	3155.1 73727.7	49.0 60.5	13354.8 13273.0	0.81	2018.9 197986.4	0.261 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	5509.6 133419.0	-132.6 -292.2	22642.2 22902.1	0.85	4139.3 405927.8	0.302 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	7384.6 155054.1	24.7 129.4	22772.2 23291.9	0.87	3891.8 381655.5	0.351 0.000	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	3385.2 62709.8	-2.2 54.6	13046.5 13001.0	0.89	1996.9 195825.9	0.284 0.000	OK

Y 方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	123.1 37404.6	101.2 196.3	8974.2 8786.3	0.96	1346.7 132062.3	0.154 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	404.6 45823.0	629.2 808.8	9005.5 9036.8	0.92	1343.8 131783.6	0.600 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	236.5 41293.9	276.0 428.9	8661.0 8911.5	0.94	1345.9 131985.8	0.328 0.003	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	166.9 29784.5	276.6 416.5	8880.2 8473.1	0.94	1346.4 132038.5	0.311 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	699.1 45823.0	894.9 948.9	8942.9 9036.8	0.88	1337.6 131173.5	0.708 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.0 37404.6	412.4 543.3	8222.5 8786.3	0.89	1340.0 131412.9	0.437 0.004	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	170.8 24628.7	510.0 471.2	8627.0 8183.0	0.92	1346.4 132036.0	0.372 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	949.6 40280.6	1025.4 1075.3	8690.4 8880.6	0.85	1329.7 130398.2	0.804 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	1033.2 36486.8	684.6 632.7	8436.7 8753.8	0.84	1326.5 130087.2	0.561 0.005	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	164.0 44529.6	272.5 267.0	14452.6 13630.3	0.94	2738.7 268575.0	0.106 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1214.3 82362.0	1014.7 1137.5	14617.0 14946.0	0.89	2717.6 266506.0	0.456 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1495.8 37404.6	444.1 373.3	8723.6 8786.3	0.82	1304.1 127891.8	0.452 0.003	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	150.1 39173.4	-3.3 581.8	14123.7 13301.3	0.97	2738.8 268581.2	0.218 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1498.5 75421.4	795.2 1292.3	14288.1 14781.5	0.89	2706.4 265404.5	0.531 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1960.6 37404.6	335.8 601.2	8723.6 8786.3	0.82	1273.4 124876.5	0.612 0.005	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	111.5 34298.4	-133.9 1133.8	14840.4 12937.2	0.97	2738.9 268595.7	0.413 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	1733.2 68464.0	539.1 1913.7	14923.1 14592.1	0.90	2695.3 264320.4	0.763 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2487.8 35221.2	257.4 757.2	8644.0 8707.0	0.82	1228.5 120475.1	0.785 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	35.8 45962.1	-477.7 1495.4	19232.5 16195.6	0.99	3697.2 362568.9	0.403 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2095.7 87702.3	259.1 2272.1	19324.5 18036.1	0.91	3640.0 356962.4	0.692 0.006	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3031.5 40896.7	181.3 831.9	10785.9 10867.2	0.83	1521.9 149248.8	0.733 0.006	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2469.4 81377.2	350.0 2520.4	19232.5 17852.1	0.90	3617.8 354784.2	0.772 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3574.5 39077.1	205.3 901.7	10785.9 10785.9	0.81	1469.1 144073.5	0.819 0.006	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2809.1 81377.2	770.3 2375.5	19232.5 17852.1	0.88	3594.4 352494.4	0.741 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	4114.0 39077.1	351.0 860.7	10785.9 10785.9	0.77	1408.1 138089.8	0.829 0.006	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3119.6 81377.2	1316.2 1920.6	19232.5 17852.1	0.84	3570.5 350143.4	0.626 0.005	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	4649.6 37376.2	494.1 705.2	10623.2 10704.6	0.70	1339.1 131318.7	0.778 0.005	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3408.0 89024.2	1536.2 1387.7	23563.5 21694.7	0.81	4331.2 424742.3	0.449 0.004	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	5186.6 48878.1	613.5 576.2	12373.0 12536.6	0.68	1770.9 173664.5	0.636 0.004	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	3679.4 89024.2	2166.1 1170.9	23446.7 21694.7	0.84	4311.5 422811.8	0.598 0.005	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	5721.8 45079.2	853.5 449.9	12209.3 12373.0	0.73	1685.4 165285.1	0.797 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3916.4 89024.2	2775.4 502.8	23563.5 21694.7	0.88	4293.0 421003.9	0.752 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	6248.0 45079.2	1126.5 196.8	12373.0 12373.0	0.78	1593.3 156245.5	0.977 0.007	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	4105.6 106238.7	4274.4 -158.8	23227.0 22252.4	0.91	4277.5 419480.6	1.089 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	6761.1 49105.9	1510.5 -85.2	12545.8 12545.8	0.82	1495.6 146665.9	1.206 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	327.3 44623.3	52.7 82.4	9036.8 9005.5	0.93	1344.9 131889.7	0.094 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	594.0 45823.0	785.6 967.3	9036.8 9036.8	0.90	1340.2 131428.6	0.718 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	309.3 43470.1	383.7 545.7	9005.5 8974.2	0.93	1345.1 131911.2	0.413 0.004	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.2 42361.1	283.8 444.7	9036.8 8942.9	0.91	1341.7 131578.9	0.362 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	936.3 45823.0	1106.7 1121.0	9036.8 9036.8	0.86	1330.2 130445.4	0.833 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	760.2 41293.9	545.1 658.1	8974.2 8911.5	0.88	1335.9 131006.1	0.521 0.005	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	657.2 43528.3	746.9 586.8	8975.8 8975.8	0.89	1338.7 131280.2	0.574 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1278.9 44698.5	1198.3 1213.6	9007.5 9007.5	0.83	1315.6 129021.0	0.914 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	1284.8 40280.6	801.9 765.9	8975.8 8880.6	0.83	1315.4 128992.9	0.652 0.006	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	606.3 107268.2	968.7 1095.5	15274.9 15398.3	0.93	2733.7 268088.0	0.413 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1830.5 116034.5	1773.4 2047.4	15357.1 15521.6	0.88	2690.3 263824.7	0.790 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1802.2 41293.9	537.3 469.0	9036.8 8911.5	0.80	1284.8 125994.8	0.538 0.004	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	443.3 101964.5	937.0 1399.7	15110.4 15316.0	0.94	2736.2 268332.7	0.514 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2476.7 116034.5	2167.5 2247.4	15192.7 15521.6	0.86	2649.7 259847.2	0.881 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2343.5 41293.9	512.8 734.2	9036.8 8911.5	0.80	1241.8 121783.2	0.724 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	156.0 93544.3	825.7 2362.5	15295.5 15171.4	0.97	2738.7 268578.7	0.850 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	3200.1 111597.3	1586.8 2533.0	15336.9 15461.0	0.86	2589.9 253978.2	1.030 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	2936.8 38790.8	411.6 907.4	9022.2 8833.1	0.80	1181.9 115903.4	0.916 0.008	OK
8F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3794.0 155038.0	1519.7 3334.0	19416.5 19232.5	0.89	3509.8 344190.1	1.016 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3573.2 44939.1	356.9 1007.0	11355.1 11029.9	0.81	1469.3 144086.9	0.858 0.007	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4384.4 147466.1	1587.0 3310.1	19416.5 19140.4	0.87	3446.9 338024.6	1.034 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4211.1 44939.1	403.7 1050.7	11355.1 11029.9	0.79	1396.2 136923.9	0.933 0.008	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5006.7 147466.1	1866.5 3206.1	19416.5 19140.4	0.85	3370.8 330562.1	1.028 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4850.3 44939.1	478.1 993.5	11355.1 11029.9	0.76	1311.0 128568.4	0.948 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5656.5 147466.1	2478.9 2858.5	19416.5 19140.4	0.82	3280.6 321714.6	0.953 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	5491.3 47188.8	831.8 899.3	11314.5 11111.2	0.67	1213.5 119006.0	0.907 0.008	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	6118.9 173393.4	2942.7 2889.2	23855.5 23563.5	0.81	4066.8 398813.8	0.818 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	6347.5 73727.7	1103.6 1166.8	13313.9 13273.0	0.71	1574.9 154447.7	0.900 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6601.1 173393.4	3436.5 2373.3	23797.1 23563.5	0.84	4004.0 392655.5	0.951 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	7206.2 70126.9	1229.1 851.9	13232.1 13191.2	0.73	1405.1 137791.4	1.007 0.009	NG
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	7112.9 173393.4	3868.1 1891.2	23797.1 23563.5	0.85	3932.1 385609.1	1.072 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	8070.5 70126.9	1220.3 757.3	13273.0 13191.2	0.73	1227.5 120373.0	1.074 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	7668.9 155054.1	3877.6 1529.3	23356.9 23291.9	0.84	3848.0 377358.2	1.104 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	8946.0 61109.9	1077.0 789.0	13001.0 12955.4	0.67	1047.5 102727.5	1.080 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	323.3 44623.3	9.9 30.6	9036.8 9005.5	0.94	1345.0 131894.6	0.058 0.000	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	620.3 45823.0	758.7 937.4	9036.8 9036.8	0.89	1339.6 131368.7	0.700 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	314.0 44623.3	416.4 563.7	9036.8 9005.5	0.93	1345.1 131905.8	0.426 0.004	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	519.0 42361.1	250.2 410.5	9036.8 8942.9	0.91	1341.8 131585.1	0.339 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1015.7 45823.0	1086.2 1103.7	9036.8 9036.8	0.85	1327.2 130154.5	0.827 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	815.6 42361.1	579.1 698.0	9036.8 8942.9	0.87	1334.2 130842.4	0.552 0.005	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	651.1 43528.3	705.9 547.7	8975.8 8975.8	0.89	1338.8 131295.2	0.547 0.005	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1405.4 44698.5	1188.1 1206.5	9007.5 9007.5	0.82	1309.2 128383.9	0.918 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	1389.2 42403.4	841.5 798.2	9007.5 8944.1	0.82	1310.0 128468.9	0.687 0.007	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	611.5 107268.2	878.3 992.7	15274.9 15398.3	0.93	2733.6 268079.1	0.379 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1974.6 116034.5	1689.7 1960.7	15357.1 15521.6	0.88	2682.3 263040.9	0.768 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1962.6 42361.1	587.5 517.3	9036.8 8942.9	0.80	1273.2 124861.5	0.584 0.005	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	462.9 101964.5	867.3 1318.6	15110.4 15316.0	0.94	2736.0 268307.2	0.487 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2628.3 116034.5	2178.9 2211.7	15192.7 15521.6	0.85	2638.4 258741.0	0.876 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2559.9 42361.1	526.6 763.5	9036.8 8942.9	0.79	1221.5 119791.9	0.764 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	165.2 93544.3	813.8 2317.0	14923.1 15171.4	0.97	2738.7 268574.4	0.834 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3408.5 111597.3	1579.2 2517.7	15088.6 15461.0	0.86	2569.8 252009.4	1.039 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	3187.3 40782.6	410.1 892.3	9022.2 8896.1	0.80	1152.5 113024.6	0.930 0.008	OK
8F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	4199.1 155038.0	1557.1 3332.3	18680.3 19232.5	0.88	3467.6 340055.1	1.039 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	3856.7 47188.8	365.1 1010.7	11355.1 11111.2	0.81	1438.3 141049.1	0.882 0.007	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4987.1 147466.1	1662.0 3259.0	18588.3 19140.4	0.86	3373.3 330812.5	1.054 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	4527.8 47188.8	412.6 1042.7	11355.1 11111.2	0.78	1355.5 132931.5	0.953 0.008	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5777.1 147466.1	1935.9 3125.0	18588.3 19140.4	0.84	3262.6 319953.8	1.050 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	5201.5 47188.8	489.8 985.6	11355.1 11111.2	0.75	1259.1 123474.9	0.970 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	6568.8 151181.0	2457.2 2799.7	18588.3 19186.5	0.80	3135.3 307472.8	0.990 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	5878.1 49611.8	834.0 889.1	11355.1 11192.5	0.67	1148.8 112661.8	0.931 0.008	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	7153.0 177761.5	2938.2 2911.4	22629.1 23621.9	0.80	3926.3 385035.4	0.867 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	6770.0 75633.0	1102.0 1167.1	13395.8 13313.9	0.71	1493.8 146492.9	0.928 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7741.1 173393.4	3375.8 2380.3	22629.1 23563.5	0.82	3836.6 376240.6	0.993 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	7663.4 71893.5	1186.8 858.9	13313.9 13232.1	0.72	1311.1 128578.6	1.020 0.009	NG
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	8334.2 177761.5	3691.2 1970.4	22629.1 23621.9	0.83	3739.0 366669.6	1.094 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	8563.2 73727.7	1131.5 808.9	13354.8 13273.0	0.71	1126.2 110441.8	1.064 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	8933.5 155054.1	3640.1 1720.4	22772.2 23291.9	0.82	3633.0 356279.4	1.107 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	9479.4 62709.8	965.1 884.9	13046.5 13001.0	0.63	937.9 91975.8	1.059 0.010	NG

Y 方向正加力時 47L-M

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	325.3 44623.3	10.8 30.9	9036.8 9005.5	0.94	1344.9 131892.1	0.058 0.000	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	615.6 45823.0	777.5 957.9	9036.8 9036.8	0.90	1339.7 131379.5	0.713 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	340.5 43470.1	415.3 585.4	8974.2 8974.2	0.92	1344.7 131873.1	0.443 0.004	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.3 42361.1	250.1 410.1	9036.8 8942.9	0.91	1341.7 131578.8	0.339 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	995.9 45823.0	1098.9 1114.8	9036.8 9036.8	0.85	1328.0 130229.2	0.832 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	811.9 41293.9	572.1 680.9	8911.5 8911.5	0.87	1334.3 130853.6	0.540 0.005	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	656.4 43528.3	704.1 545.1	8975.8 8975.8	0.89	1338.7 131282.0	0.546 0.005	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1370.1 44698.5	1193.8 1213.5	9007.5 9007.5	0.83	1311.0 128567.9	0.920 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1354.8 40280.6	827.0 790.7	8944.1 8880.6	0.82	1311.8 128645.9	0.674 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	619.3 107268.2	880.0 991.7	15274.9 15398.3	0.93	2733.5 268065.3	0.379 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1931.4 116034.5	1697.2 1970.8	15357.1 15521.6	0.88	2684.7 263282.5	0.770 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1901.5 41293.9	567.6 496.2	9036.8 8911.5	0.80	1277.8 125305.0	0.566 0.005	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	473.2 101964.5	863.5 1311.0	15110.4 15316.0	0.94	2735.8 268293.4	0.485 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2579.2 116034.5	2178.6 2210.4	15192.7 15521.6	0.85	2642.2 259106.4	0.873 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2470.8 41293.9	520.4 748.7	9036.8 8911.5	0.79	1230.1 120633.1	0.746 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	180.4 93544.3	812.5 2303.5	14923.1 15171.4	0.97	2738.6 268566.9	0.830 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3344.4 111597.3	1580.2 2522.4	15088.6 15461.0	0.86	2576.1 252628.5	1.037 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 565	3075.1 39768.0	409.9 895.2	9022.2 8864.6	0.80	1166.0 114343.5	0.921 0.008	OK
8F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	4125.8 155038.0	1553.5 3335.6	18680.3 19232.5	0.88	3475.5 340834.3	1.037 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 576	3719.7 46043.4	358.9 1005.8	11355.1 11070.5	0.81	1453.6 142546.2	0.869 0.007	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4904.4 147466.1	1655.0 3267.3	18588.3 19140.4	0.86	3384.0 331857.0	1.052 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4366.3 44939.1	406.0 1044.8	11355.1 11029.9	0.78	1376.7 135003.9	0.943 0.008	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5684.1 147466.1	1931.4 3135.7	18588.3 19140.4	0.84	3276.5 321314.1	1.048 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5013.9 44939.1	481.3 987.6	11355.1 11029.9	0.75	1287.3 126240.0	0.959 0.008	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	6464.9 147466.1	2460.8 2806.5	18588.3 19140.4	0.80	3153.0 309202.3	0.986 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	541 569	5662.4 47188.8	830.5 892.7	11273.8 11111.2	0.67	1185.4 116251.5	0.917 0.008	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7037.3 173393.4	2941.5 2911.0	22629.1 23563.5	0.80	3943.1 386683.8	0.862 0.008	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	6526.9 73727.7	1100.8 1164.8	13232.1 13273.0	0.71	1541.1 151132.9	0.913 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7613.1 173393.4	3385.9 2379.7	22629.1 23563.5	0.82	3856.7 378214.6	0.990 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	7393.4 70126.9	1211.9 852.3	13191.2 13191.2	0.72	1366.6 134020.2	1.013 0.009	NG
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	8192.9 173393.4	3711.8 1961.9	22629.1 23563.5	0.83	3762.9 369013.3	1.092 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	8260.8 70126.9	1184.4 773.8	13191.2 13191.2	0.72	1188.4 116538.0	1.070 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	8778.3 155054.1	3669.4 1701.4	22772.2 23291.9	0.83	3661.2 359039.6	1.107 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	9125.4 62709.8	1039.2 822.7	12955.4 13001.0	0.66	1010.7 99111.1	1.074 0.010	NG

Y 方向正加力時 57レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	324.1 44623.3	51.9 79.7	9036.8 9005.5	0.93	1344.9 131893.6	0.091 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	585.9 45823.0	807.0 991.5	9036.8 9036.8	0.90	1340.4 131446.4	0.734 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	334.7 42361.1	388.9 575.7	8911.5 8942.9	0.93	1344.8 131880.5	0.436 0.004	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	514.5 42361.1	282.8 441.4	9036.8 8942.9	0.91	1341.9 131594.0	0.359 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	913.1 45823.0	1115.3 1128.9	9036.8 9036.8	0.86	1331.0 130526.0	0.836 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	738.7 39277.2	525.0 634.2	8786.3 8848.9	0.87	1336.5 131066.7	0.504 0.005	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	646.7 43528.3	738.7 577.9	8975.8 8975.8	0.89	1338.9 131305.8	0.568 0.006	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1245.6 44698.5	1200.3 1215.9	9007.5 9007.5	0.83	1317.3 129179.0	0.913 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1208.5 38313.3	779.0 740.9	8880.6 8817.2	0.83	1319.0 129349.9	0.631 0.006	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	593.0 107268.2	960.4 1078.9	15274.9 15398.3	0.93	2734.0 268110.8	0.407 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1786.4 116034.5	1762.1 2037.8	15357.1 15521.6	0.88	2692.6 264052.9	0.784 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1675.8 39277.2	514.8 446.7	9036.8 8848.9	0.81	1293.2 126820.3	0.512 0.004	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	428.1 101964.5	922.7 1368.6	15110.4 15316.0	0.95	2736.4 268351.5	0.503 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2423.0 116034.5	2166.0 2228.4	15192.7 15521.6	0.86	2653.5 260222.7	0.872 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	2164.6 39277.2	506.6 711.8	9036.8 8848.9	0.80	1257.3 123296.9	0.692 0.006	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	137.6 93544.3	823.1 2326.5	15295.5 15171.4	0.97	2738.8 268586.4	0.838 0.009	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	3132.4 108713.4	1590.9 2536.8	15336.9 15419.6	0.86	2596.1 254590.9	1.026 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 586	2709.1 36941.4	413.9 910.3	9022.2 8770.0	0.80	1206.5 118316.1	0.895 0.008	OK
8F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	3713.9 151181.0	1520.4 3333.8	19416.5 19186.5	0.89	3517.6 344958.0	1.013 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	3295.8 42846.5	349.8 999.6	11314.5 10948.5	0.81	1497.3 146835.9	0.832 0.007	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4288.0 147466.1	1587.9 3313.4	19416.5 19140.4	0.87	3457.8 339092.2	1.031 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	3883.0 42846.5	395.8 1054.1	11314.5 10948.5	0.79	1435.3 140754.7	0.909 0.007	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4891.3 147466.1	1861.3 3209.8	19416.5 19140.4	0.86	3385.7 332021.0	1.024 0.010	NG
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	4469.8 42846.5	469.3 996.7	11314.5 10948.5	0.76	1363.2 133683.9	0.920 0.007	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5519.2 147466.1	2482.2 2866.7	19416.5 19140.4	0.82	3300.6 323673.5	0.948 0.009	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	555 583	5056.3 44939.1	824.1 903.3	11192.5 11029.9	0.68	1281.0 125624.4	0.876 0.007	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	5957.1 173393.4	2948.2 2888.5	23855.5 23563.5	0.82	4086.8 400775.6	0.813 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	5856.6 70126.9	1105.2 1168.3	13109.4 13191.2	0.72	1662.6 163045.7	0.870 0.007	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6412.2 173393.4	3448.4 2370.5	23797.1 23563.5	0.84	4029.2 395124.7	0.946 0.009	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	6658.1 66783.6	1258.3 841.7	13027.6 13109.4	0.74	1515.8 148648.9	0.987 0.008	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6891.1 173393.4	3891.0 1880.9	23797.1 23563.5	0.85	3963.9 388727.7	1.068 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	7460.6 66783.6	1315.8 714.4	13027.6 13109.4	0.74	1352.8 132664.5	1.081 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	7410.9 151098.2	3906.3 21508.4	23356.9 23227.0	0.85	3887.8 381264.5	1.100 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	8269.3 59570.4	1217.1 678.5	12909.9 12909.9	0.71	1186.6 116366.5	1.104 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	127.5 37404.6	93.0 184.0	8974.2 8786.3	0.96	1346.6 132060.2	0.146 0.001	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	398.2 45823.0	620.8 798.0	9005.5 9036.8	0.92	1343.9 131793.2	0.592 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	225.2 41293.9	274.6 426.9	8661.0 8911.5	0.94	1346.0 131995.6	0.325 0.003	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	177.1 29784.5	268.5 404.8	8880.2 8473.1	0.94	1346.4 132031.9	0.304 0.003	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	685.1 45823.0	882.3 934.0	8942.9 9036.8	0.88	1338.0 131209.9	0.697 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	578.0 37404.6	415.1 538.7	8222.5 8786.3	0.89	1340.6 131463.8	0.432 0.004	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	185.8 24628.7	494.8 452.6	8627.0 8183.0	0.92	1346.3 132026.0	0.362 0.004	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	927.2 40280.6	1009.5 1057.3	8690.4 8880.6	0.85	1330.5 130477.3	0.791 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	1000.6 36486.8	686.1 630.1	8436.7 8753.8	0.84	1327.8 130211.9	0.559 0.005	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	184.8 44529.6	264.0 245.7	14452.6 13630.3	0.94	2738.6 268564.6	0.104 0.001	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1182.9 82362.0	992.7 1104.5	14617.0 14946.0	0.89	2718.7 266613.7	0.443 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1448.6 37404.6	433.8 369.5	8723.6 8786.3	0.82	1306.8 128152.5	0.440 0.003	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	174.8 39173.4	-4.8 548.4	14123.7 13301.3	0.97	2738.6 268569.8	0.208 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1465.0 75421.4	789.0 1248.8	14288.1 14781.5	0.89	2707.8 265546.2	0.515 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1893.5 37404.6	341.1 582.1	8723.6 8786.3	0.82	1278.3 125361.6	0.591 0.005	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	131.1 34298.4	-130.2 1095.0	14840.4 12937.2	0.97	2738.8 268588.9	0.400 0.004	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	1701.5 68464.0	542.7 1875.1	14923.1 14592.1	0.90	2696.9 264475.7	0.747 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2408.3 35221.2	261.1 751.8	8644.0 8707.0	0.82	1236.0 121205.5	0.772 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	23.9 45962.1	-467.9 1494.7	19232.5 16195.6	0.99	3697.2 362569.8	0.403 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2069.4 87702.3	268.9 2271.3	19324.5 18036.1	0.91	3641.4 357102.4	0.690 0.006	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2952.4 40896.7	183.8 828.5	10785.9 10867.2	0.84	1528.9 149931.3	0.724 0.006	OK
7F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2454.3 81377.2	356.5 2509.9	19232.5 17852.1	0.90	3618.8 354878.8	0.768 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3499.0 39077.1	207.6 899.2	10785.9 10785.9	0.82	1477.0 144844.1	0.811 0.006	OK
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2808.8 81377.2	777.2 2369.4	19232.5 17852.1	0.88	3594.5 352496.7	0.739 0.007	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	4044.7 39077.1	353.2 858.5	10785.9 10785.9	0.77	1416.5 138906.3	0.822 0.006	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3137.6 81377.2	1313.3 1914.3	19232.5 17852.1	0.83	3569.0 349999.9	0.625 0.005	OK
	C	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	4589.1 37376.2	493.0 703.2	10623.2 10704.6	0.70	1347.3 132125.1	0.772 0.005	OK
4F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3447.4 89024.2	1542.7 1390.9	23563.5 21694.7	0.81	4328.4 424471.8	0.452 0.004	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	5137.7 48878.1	616.1 577.4	12373.0 12536.6	0.69	1778.3 174389.1	0.633 0.004	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	3743.1 89024.2	2173.5 1163.5	23446.7 21694.7	0.84	4306.6 422336.8	0.602 0.005	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	5687.3 45079.2	856.6 446.9	12209.3 12373.0	0.73	1691.2 165850.0	0.796 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4010.7 89024.2	2782.2 495.5	23563.5 21694.7	0.87	4285.4 420253.5	0.758 0.007	OK
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	6232.1 45079.2	1128.7 193.7	12373.0 12373.0	0.78	1596.2 156530.4	0.977 0.007	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	4233.1 106238.7	4259.9 -164.1	23227.0 22252.4	0.90	4266.6 418413.3	1.092 0.010	NG
	C	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	6767.8 49105.9	1506.5 -86.9	12545.8 12545.8	0.83	1494.2 146535.3	1.205 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	123.1 43470.1	2.9 -0.3	8974.2 8786.3	0.98	1346.7 132062.3	0.016 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	327.3 45823.0	25.1 27.5	9036.8 9005.5	0.92	1344.9 131889.7	0.055 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	323.3 45823.0	-0.2 -1.1	9036.8 9005.5	0.95	1345.0 131894.6	0.037 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	325.3 45823.0	-9.1 -9.3	9036.8 9005.5	0.92	1344.9 131892.1	0.042 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	324.1 45823.0	-25.9 -28.9	9036.8 9005.5	0.92	1344.9 131893.6	0.056 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	127.5 43470.1	1.9 5.5	8974.2 8786.3	0.96	1346.6 132060.2	0.018 0.000	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	166.9 40266.6	5.8 4.2	8880.2 8473.1	0.94	1346.4 132038.5	0.024 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.2 45823.0	23.0 18.8	9036.8 8942.9	0.90	1341.7 131578.9	0.074 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	519.0 45823.0	-1.2 -1.5	9036.8 8942.9	0.91	1341.8 131585.1	0.059 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	522.3 45823.0	-8.7 -8.6	9036.8 8942.9	0.89	1341.7 131578.8	0.064 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	514.5 45823.0	-26.0 -23.1	9036.8 8942.9	0.90	1341.9 131594.0	0.075 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	177.1 40266.6	-2.7 -3.5	8880.2 8473.1	0.94	1346.4 132031.9	0.023 0.000	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	170.8 33204.7	4.9 3.4	8627.0 8183.0	0.94	1346.4 132036.0	0.024 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	657.2 43528.3	17.9 18.0	8975.8 8975.8	0.88	1338.7 131280.2	0.085 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	651.1 43528.3	-4.7 -4.7	8975.8 8975.8	0.88	1338.8 131295.2	0.076 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	656.4 43528.3	-12.4 -11.2	8975.8 8975.8	0.88	1338.7 131282.0	0.081 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	646.7 43528.3	-28.9 -28.9	8975.8 8975.8	0.88	1338.9 131305.8	0.091 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	185.8 33204.7	-7.8 -7.5	8627.0 8183.0	0.93	1346.3 132026.0	0.028 0.000	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	164.0 63934.5	20.6 17.7	14452.6 13630.3	0.95	2738.7 268575.0	0.019 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	606.3 99459.0	37.9 31.3	15274.9 15398.3	0.93	2733.7 268088.0	0.053 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	611.5 99459.0	-4.5 -6.2	15274.9 15398.3	0.93	2733.6 268079.1	0.042 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	619.3 99459.0	-21.0 -21.4	15274.9 15398.3	0.92	2733.5 268065.3	0.048 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	593.0 99459.0	-51.0 -47.2	15274.9 15398.3	0.93	2734.0 268110.8	0.056 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	184.8 63934.5	-17.8 -18.7	14452.6 13630.3	0.95	2738.6 268564.6	0.020 0.000	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	150.1 54885.1	8.9 6.4	14123.7 13301.3	0.95	2738.8 268581.2	0.014 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	443.3 90306.7	28.6 18.5	15110.4 15316.0	0.94	2736.2 268332.7	0.039 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	462.9 90306.7	-9.1 -12.4	15110.4 15316.0	0.94	2736.0 268307.2	0.035 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	473.2 90306.7	-26.1 -25.0	15110.4 15316.0	0.93	2735.8 268293.4	0.040 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	428.1 90306.7	-51.0 -46.4	15110.4 15316.0	0.93	2736.4 268351.5	0.046 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	174.8 54885.1	-5.9 -20.0	14123.7 13301.3	0.96	2738.6 268569.8	0.020 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	111.5 77801.6	45.0 16.8	14840.4 12937.2	0.97	2738.9 268595.7	0.025 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	156.0 100701.8	38.8 18.5	15295.5 15171.4	0.97	2738.7 268578.7	0.024 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	165.2 81342.1	-20.0 -19.8	14923.1 15171.4	0.96	2738.7 268574.4	0.018 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	180.4 81342.1	-32.3 -32.3	14923.1 15171.4	0.95	2738.6 268566.9	0.023 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	137.6 100701.8	-88.6 -63.7	15295.5 15171.4	0.97	2738.8 268586.4	0.040 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	131.1 77801.6	-78.6 -48.2	14840.4 12937.2	0.97	2738.8 268588.9	0.038 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	35.8 155038.0	62.5 38.4	19232.5 16195.6	0.99	3697.2 362568.9	0.019 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	23.9 155038.0	-120.8 -105.7	19232.5 16195.6	0.99	3697.2 362569.8	0.034 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	404.6 44623.3	-198.7 -245.0	9005.5 9036.8	0.91	1343.8 131783.6	0.213 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	594.0 45823.0	-170.0 -176.5	9036.8 9036.8	0.89	1340.2 131428.6	0.184 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	620.3 45823.0	-21.4 -20.4	9036.8 9036.8	0.89	1339.6 131368.7	0.083 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	615.6 45823.0	34.5 34.3	9036.8 9036.8	0.88	1339.7 131379.5	0.091 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	585.9 45823.0	163.7 169.8	9036.8 9036.8	0.89	1340.4 131446.4	0.178 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	398.2 44623.3	189.2 233.7	9005.5 9036.8	0.91	1343.9 131793.2	0.204 0.002	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	699.1 42361.1	-169.9 -159.7	8942.9 9036.8	0.88	1337.6 131173.5	0.190 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	936.3 45823.0	-150.0 -134.5	9036.8 9036.8	0.86	1330.2 130445.4	0.202 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1015.7 45823.0	-17.8 -15.7	9036.8 9036.8	0.86	1327.2 130154.5	0.124 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	995.9 45823.0	30.3 26.4	9036.8 9036.8	0.86	1328.0 130229.2	0.130 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	913.1 45823.0	145.2 130.7	9036.8 9036.8	0.87	1331.0 130526.0	0.196 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	685.1 42361.1	161.7 152.8	8942.9 9036.8	0.88	1338.0 131209.9	0.184 0.001	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	949.6 34787.7	-135.5 -153.6	8690.4 8880.6	0.84	1329.7 130398.2	0.208 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1278.9 44698.5	-110.3 -113.6	9007.5 9007.5	0.83	1315.6 129021.0	0.214 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1405.4 44698.5	-17.5 -14.0	9007.5 9007.5	0.84	1309.2 128383.9	0.167 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1370.1 44698.5	28.8 24.1	9007.5 9007.5	0.84	1311.0 128567.9	0.171 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1245.6 44698.5	108.3 111.3	9007.5 9007.5	0.84	1317.3 129179.0	0.209 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	927.2 34787.7	130.6 148.8	8690.4 8880.6	0.85	1330.5 130477.3	0.203 0.001	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1214.3 69322.5	-225.5 -251.2	14617.0 14946.0	0.87	2717.6 266506.0	0.165 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1830.5 104565.9	-230.2 -212.0	15357.1 15521.6	0.87	2690.3 263824.7	0.194 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1974.6 104565.9	-42.6 -37.8	15357.1 15521.6	0.87	2682.3 263040.9	0.142 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1931.4 104565.9	67.0 62.2	15357.1 15521.6	0.87	2684.7 263282.5	0.147 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1786.4 104565.9	226.5 210.2	15357.1 15521.6	0.87	2692.6 264052.9	0.190 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1182.9 69322.5	215.8 241.0	14617.0 14946.0	0.88	2718.7 266613.7	0.159 0.001	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1498.5 59151.1	-177.4 -186.9	14288.1 14781.5	0.84	2706.4 265404.5	0.164 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2476.7 94717.3	-204.5 -154.9	15192.7 15521.6	0.86	2649.7 259847.2	0.229 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2628.3 94717.3	-40.7 -28.1	15192.7 15521.6	0.86	2638.4 258741.0	0.186 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2579.2 94717.3	66.5 50.8	15192.7 15521.6	0.85	2642.2 259106.4	0.191 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2423.0 94717.3	204.7 158.6	15192.7 15521.6	0.86	2653.5 260222.7	0.225 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1465.0 59151.1	165.9 182.7	14288.1 14781.5	0.85	2707.8 265546.2	0.161 0.001	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	1733.2 81342.1	-278.7 -216.3	14923.1 14592.1	0.87	2695.3 264320.4	0.209 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	3200.1 103271.0	-266.5 -129.2	15336.9 15461.0	0.87	2589.9 253978.2	0.296 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3408.5 89188.4	-23.1 -16.1	15088.6 15461.0	0.83	2569.8 252009.4	0.233 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	3344.4 89188.4	55.8 41.1	15088.6 15461.0	0.83	2576.1 252628.5	0.239 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	3132.4 103271.0	277.2 140.3	15336.9 15419.6	0.87	2596.1 254590.9	0.295 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	1701.5 81342.1	280.9 223.5	14923.1 14592.1	0.87	2696.9 264475.7	0.208 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2095.7 163208.5	-402.6 -489.9	19324.5 18036.1	0.90	3640.0 356962.4	0.237 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	3794.0 172042.3	-400.7 -363.3	19416.5 19232.5	0.86	3509.8 344190.1	0.292 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	4199.1 116801.5	-24.4 -12.9	18680.3 19232.5	0.86	3467.6 340055.1	0.231 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	4125.8 116801.5	75.6 53.8	18680.3 19232.5	0.84	3475.5 340834.3	0.239 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	3713.9 172042.3	431.0 393.0	19416.5 19186.5	0.86	3517.6 344958.0	0.296 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2069.4 163208.5	418.5 507.1	19324.5 18036.1	0.90	3641.4 357102.4	0.239 0.001	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2469.4 155038.0	-337.2 -376.5	19232.5 17852.1	0.88	3617.8 354784.2	0.229 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4384.4 172042.3	-330.2 -267.4	19416.5 19140.4	0.86	3446.9 338024.6	0.307 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4987.1 111825.9	-20.4 -13.7	18588.3 19140.4	0.82	3373.3 330812.5	0.273 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	4904.4 111825.9	70.1 47.8	18588.3 19140.4	0.82	3384.0 331857.0	0.280 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4288.0 172042.3	366.2 300.3	19416.5 19140.4	0.86	3457.8 339092.2	0.311 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2454.3 155038.0	358.5 397.6	19232.5 17852.1	0.88	3618.8 354878.8	0.234 0.001	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2809.1 155038.0	-297.4 -340.8	19232.5 17852.1	0.87	3594.4 352494.4	0.239 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5006.7 172042.3	-280.1 -245.0	19416.5 19140.4	0.84	3370.8 330562.1	0.327 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5777.1 111825.9	-15.9 -11.1	18588.3 19140.4	0.81	3262.6 319953.8	0.314 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	5684.1 111825.9	67.0 49.3	18588.3 19140.4	0.80	3276.5 321314.1	0.321 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	4891.3 172042.3	323.0 283.7	19416.5 19140.4	0.84	3385.7 332021.0	0.331 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	2808.8 155038.0	324.3 367.3	19232.5 17852.1	0.87	3594.5 352496.7	0.246 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3119.6 155038.0	-241.1 -286.1	19232.5 17852.1	0.87	3570.5 350143.4	0.243 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5656.5 172042.3	-207.9 -219.5	19416.5 19140.4	0.82	3280.6 321714.6	0.346 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	6568.8 111825.9	-9.0 -8.5	18588.3 19186.5	0.76	3135.3 307472.8	0.355 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	6464.9 111825.9	57.4 48.0	18588.3 19140.4	0.78	3153.0 309202.3	0.361 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	5519.2 172042.3	253.9 262.9	19416.5 19140.4	0.82	3300.6 323673.5	0.349 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3137.6 155038.0	275.1 318.0	19232.5 17852.1	0.87	3569.0 349999.9	0.252 0.001	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3408.0 173393.4	-231.9 -270.6	23563.5 21694.7	0.87	4331.2 424742.2	0.211 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	6118.9 196994.4	-205.5 -225.6	23855.5 23563.5	0.83	4066.8 398813.8	0.303 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	7153.0 120854.4	-10.1 -9.6	22629.1 23621.9	0.76	3926.3 385035.4	0.318 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7037.3 120854.4	57.7 50.9	22629.1 23563.5	0.77	3943.1 386683.8	0.322 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	5957.1 196994.4	254.6 276.2	23855.5 23563.5	0.83	4086.8 400775.6	0.306 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3447.4 173393.4	266.6 304.0	23563.5 21694.7	0.87	4328.4 424471.8	0.219 0.001	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	3679.4 165126.9	-188.8 -218.5	23446.7 21694.7	0.86	4311.5 422811.8	0.213 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6601.1 191903.6	-155.2 -174.4	23797.1 23563.5	0.82	4004.0 392655.5	0.314 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7741.1 120854.4	-4.0 -3.1	22629.1 23563.5	0.78	3836.6 376240.6	0.343 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	7613.1 120854.4	48.8 46.4	22629.1 23563.5	0.76	3856.7 378214.6	0.345 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6412.2 191903.6	207.3 231.9	23797.1 23563.5	0.83	4029.2 395124.7	0.317 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	3743.1 165126.9	228.0 260.4	23446.7 21694.7	0.86	4306.6 422336.8	0.224 0.001	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	3916.4 173393.4	-124.7 -160.6	23563.5 21694.7	0.87	4293.0 421003.9	0.213 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	7112.9 191903.6	-64.1 -119.5	23797.1 23563.5	0.85	3932.1 385609.1	0.326 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	8334.2 120854.4	3.9 3.8	22629.1 23621.9	0.74	3739.0 366669.6	0.369 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	8192.9 120854.4	33.0 44.0	22629.1 23563.5	0.77	3762.9 369013.3	0.370 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	6891.1 191903.6	124.2 191.5	23797.1 23563.5	0.84	3963.9 388727.7	0.330 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4010.7 173393.4	183.0 217.3	23563.5 21694.7	0.86	4285.4 420253.5	0.228 0.001	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	4105.6 151098.2	-6.6 -75.0	23227.0 22252.4	0.91	4277.5 419480.6	0.200 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	7668.9 159167.3	3.3 -53.0	23356.9 23291.9	0.90	3848.0 377358.2	0.340 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	8933.5 127206.3	19.4 9.8	22772.2 23291.9	0.80	3633.0 356279.4	0.396 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	8778.3 127206.3	26.6 37.4	22772.2 23291.9	0.78	3661.2 359039.6	0.392 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	7410.9 159167.3	36.8 122.0	23356.9 23227.0	0.86	3887.8 381264.5	0.344 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	4233.1 151098.2	45.8 122.9	23227.0 22252.4	0.89	4266.6 418413.3	0.215 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	Ikx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	236.5 34040.0	-87.6 -126.8	8661.0 8911.5	0.93	1345.9 131985.8	0.115 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	309.3 44623.3	-102.8 -109.6	9005.5 8974.2	0.92	1345.1 131911.2	0.110 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	314.0 45823.0	-5.8 -5.6	9036.8 9005.5	0.92	1345.1 131905.8	0.039 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	340.5 43470.1	62.6 67.2	8974.2 8974.2	0.91	1344.7 131873.1	0.084 0.001	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	334.7 41293.9	76.1 91.1	8911.5 8942.9	0.92	1344.8 131880.5	0.100 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	225.2 34040.0	65.0 95.4	8661.0 8911.5	0.93	1346.0 131995.6	0.092 0.001	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.0 25248.2	-57.5 -45.9	8222.5 8786.3	0.86	1340.0 131412.9	0.111 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	760.2 43470.1	-87.5 -82.1	8974.2 8911.5	0.87	1335.9 131006.1	0.143 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	815.6 45823.0	-4.2 -3.1	9036.8 8942.9	0.88	1334.2 130842.4	0.094 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	811.9 41293.9	56.3 53.6	8911.5 8911.5	0.86	1334.3 130853.6	0.128 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	738.7 37404.6	59.6 56.2	8786.3 8848.9	0.86	1336.5 131066.7	0.123 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	578.0 25248.2	42.8 36.2	8222.5 8786.3	0.86	1340.6 131463.8	0.098 0.000	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	1033.2 29053.6	-78.5 -66.5	8436.7 8753.8	0.83	1326.5 130087.2	0.172 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	1284.8 43528.3	-100.7 -87.5	8975.8 8880.6	0.84	1315.4 128992.9	0.209 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	1389.2 44698.5	-0.9 -0.8	9007.5 8944.1	0.83	1310.0 128468.9	0.156 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1354.8 42403.4	68.5 61.0	8944.1 8880.6	0.83	1311.8 128645.9	0.196 0.001	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1208.5 40280.6	79.3 67.9	8880.6 8817.2	0.84	1319.0 129349.9	0.188 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 590	1000.6 29053.6	61.1 53.2	8436.7 8753.8	0.83	1327.8 130211.9	0.157 0.000	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1495.8 35662.9	-84.5 -86.2	8723.6 8786.3	0.80	1304.1 127891.8	0.225 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1802.2 45823.0	-107.1 -109.0	9036.8 8911.5	0.80	1284.8 125994.8	0.270 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1962.6 45823.0	-0.9 -0.3	9036.8 8942.9	0.87	1273.2 124861.5	0.220 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	1901.5 45823.0	71.9 74.1	9036.8 8911.5	0.80	1277.8 125305.0	0.259 0.001	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	1675.8 45823.0	84.6 87.8	9036.8 8848.9	0.81	1293.2 126820.3	0.244 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1448.6 35662.9	63.9 66.6	8723.6 8786.3	0.80	1306.8 128152.5	0.207 0.001	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1960.6 35662.9	-79.8 -77.2	8723.6 8786.3	0.77	1273.4 124876.5	0.273 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2343.5 45823.0	-101.2 -99.1	9036.8 8911.5	0.78	1241.8 121783.2	0.324 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	2559.9 45823.0	3.9 5.4	9036.8 8942.9	0.80	1221.5 119791.9	0.290 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 555	2470.8 45823.0	74.3 76.1	9036.8 8911.5	0.77	1230.1 120633.1	0.323 0.001	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 569	2164.6 45823.0	85.5 87.5	9036.8 8848.9	0.79	1257.3 123296.9	0.298 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	597 583	1893.5 35662.9	62.7 66.0	8723.6 8786.3	0.78	1278.3 125361.6	0.257 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2487.8 33618.4	-68.0 -67.7	8644.0 8707.0	0.73	1228.5 120475.1	0.327 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 572	2936.8 45255.5	-81.7 -79.2	9022.2 8833.1	0.75	1181.9 115903.4	0.381 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 558	3187.3 45255.5	13.3 14.6	9022.2 8896.1	0.75	1152.5 113024.6	0.367 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 565	3075.1 45255.5	75.1 76.1	9022.2 8864.6	0.74	1166.0 114343.5	0.392 0.001	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 586	2709.1 45255.5	84.7 87.0	9022.2 8770.0	0.76	1206.5 118316.1	0.361 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	615 601	2408.3 33618.4	64.3 69.7	8644.0 8707.0	0.74	1236.0 121205.5	0.320 0.001	OK
8F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	3031.5 39077.1	-68.9 -70.1	10785.9 10867.2	0.72	1521.9 149248.8	0.314 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	3573.2 55053.1	-85.2 -86.1	11355.1 11029.9	0.75	1469.3 144086.9	0.365 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	3856.7 55053.1	21.3 21.9	11355.1 11111.2	0.74	1438.3 141049.1	0.358 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 576	3719.7 55053.1	89.3 91.4	11355.1 11070.5	0.74	1453.6 142546.2	0.380 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	3295.8 53611.8	98.7 102.9	11314.5 10948.5	0.76	1497.3 146835.9	0.351 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 611	2952.4 39077.1	72.1 76.0	10785.9 10867.2	0.73	1528.9 149931.3	0.310 0.001	OK
7F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3574.5 39077.1	-62.6 -62.6	10785.9 10785.9	0.70	1469.1 144073.5	0.360 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4211.1 55053.1	-75.3 -72.1	11355.1 11029.9	0.73	1396.2 136923.9	0.418 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	4527.8 55053.1	23.9 22.8	11355.1 11111.2	0.72	1355.5 132931.5	0.419 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4366.3 55053.1	85.4 82.1	11355.1 11029.9	0.72	1376.7 135003.9	0.436 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	3883.0 53611.8	94.3 93.3	11314.5 10948.5	0.73	1435.3 140754.7	0.400 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	3499.0 39077.1	69.8 71.6	10785.9 10785.9	0.70	1477.0 144844.1	0.358 0.000	OK
6F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	4114.0 39077.1	-57.8 -58.0	10785.9 10785.9	0.68	1408.1 138089.8	0.408 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	4850.3 55053.1	-67.9 -65.0	11355.1 11029.9	0.71	1311.0 128568.4	0.472 0.001	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 569	5201.5 55053.1	27.6 26.1	11355.1 11111.2	0.70	1259.1 123474.9	0.481 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 583	5013.9 55053.1	85.1 81.6	11355.1 11029.9	0.70	1287.3 126240.0	0.494 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 597	4469.8 53611.8	92.0 90.8	11314.5 10948.5	0.71	1363.2 133683.9	0.451 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	625 625	4044.7 39077.1	69.7 71.1	10785.9 10785.9	0.68	1416.5 138906.3	0.408 0.001	OK
5F	1	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	4649.6 35784.0	-46.7 -50.5	10623.2 10704.6	0.65	1339.1 131318.7	0.461 0.000	OK
	2	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	534 569	5491.3 53611.8	-53.0 -55.1	11314.5 11111.2	0.69	1213.5 119006.0	0.520 0.000	OK
	3	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	527 555	5878.1 55053.1	26.7 27.0	11355.1 11192.5	0.68	1148.8 112661.8	0.538 0.000	OK
	4	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	541 569	5662.4 52226.4	74.3 76.0	11273.8 11111.2	0.67	1185.4 116251.5	0.544 0.001	OK
	5	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	555 583	5056.3 49611.8	82.7 85.7	11192.5 11029.9	0.69	1281.0 125624.4	0.498 0.001	OK
	6	342.8 75445	4635.3 357.5	14.8 14.8	653 639	4589.1 35784.0	63.4 67.3	10623.2 10704.6	0.65	1347.3 132125.1	0.462 0.001	OK
4F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	5186.6 45079.2	-52.4 -57.8	12373.0 12536.6	0.68	1770.9 173664.5	0.440 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 555	6347.5 75633.0	-59.9 -61.0	13313.9 13273.0	0.71	1574.9 154447.7	0.500 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 548	6770.0 79672.1	33.7 33.2	13395.8 13313.9	0.71	1493.8 146492.9	0.521 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 555	6526.9 71893.5	86.6 86.7	13232.1 13273.0	0.70	1541.1 151132.9	0.524 0.001	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 569	5856.6 66783.6	94.7 94.7	13109.4 13191.2	0.70	1662.6 163045.7	0.481 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 681	5137.7 45079.2	71.8 78.0	12373.0 12536.6	0.68	1778.3 174389.1	0.443 0.000	OK
3F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	5721.8 41706.5	-41.4 -41.8	12209.3 12373.0	0.63	1685.4 165285.1	0.483 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 569	7206.2 71893.5	-40.1 -44.8	13232.1 13191.2	0.70	1405.1 137791.4	0.562 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	7663.4 75633.0	32.3 34.8	13313.9 13232.1	0.69	1311.1 128578.6	0.592 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	7393.4 70126.9	72.1 79.8	13191.2 13191.2	0.69	1366.6 134020.2	0.589 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	6658.1 63673.8	78.8 83.4	13027.6 13109.4	0.69	1515.8 148648.9	0.541 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	738 709	5687.3 41706.5	65.6 68.2	12209.3 12373.0	0.64	1691.2 165850.0	0.489 0.000	OK
2F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	6248.0 45079.2	-18.9 -26.0	12373.0 12373.0	0.68	1593.3 156245.5	0.514 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 569	8070.5 73727.7	-9.9 -27.4	13273.0 13191.2	0.77	1227.5 120373.0	0.623 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 555	8563.2 77613.1	28.1 38.0	13354.8 13273.0	0.71	1126.2 110441.8	0.659 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 569	8260.8 70126.9	46.6 74.5	13191.2 13191.2	0.72	1188.4 116538.0	0.654 0.001	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 583	7460.6 63673.8	53.7 74.7	13027.6 13109.4	0.71	1352.8 132664.5	0.600 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	709 709	6232.1 45079.2	50.2 60.6	12373.0 12373.0	0.66	1596.2 156530.4	0.525 0.000	OK
1F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	6761.1 49105.9	18.6 -0.0	12545.8 12545.8	0.81	1495.6 146665.9	0.547 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	601 609	8946.0 62709.8	18.2 3.2	13001.0 12955.4	0.78	1047.5 102727.5	0.698 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	594 601	9479.4 64373.3	21.3 29.7	13046.5 13001.0	0.67	937.9 91975.8	0.740 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	609 601	9125.4 61109.9	25.5 54.6	12955.4 13001.0	0.72	1010.7 99111.1	0.726 0.001	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	617 617	8269.3 59570.4	29.8 52.0	12909.9 12909.9	0.71	1186.6 116366.5	0.660 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	680 680	6767.8 49105.9	41.8 44.1	12545.8 12545.8	0.64	1494.2 146535.3	0.555 0.000	OK

Y 方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	363.0 37404.6	-495.8 -778.2	8974.2 8786.3	0.92	1344.4 131843.4	0.578 0.006	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	331.6 45823.0	-357.4 -458.5	9005.5 9036.8	0.92	1344.8 131884.4	0.354 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	58.5 41293.9	-74.7 -186.5	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132084.3	0.142 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	811.4 29784.5	-582.3 -680.6	8880.2 8473.1	0.85	1334.4 130855.1	0.536 0.005	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	635.6 45823.0	-682.7 -757.3	8942.9 9036.8	0.89	1339.2 131332.5	0.577 0.006	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1279.0 24628.7	-749.6 -751.8	8627.0 8183.0	0.77	1315.6 129020.7	0.611 0.006	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	1003.9 40280.6	-852.7 -866.3	8690.4 8880.6	0.84	1327.7 130199.2	0.672 0.007	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1770.4 44529.6	-572.2 -607.8	14452.6 13630.3	0.81	2693.4 264134.0	0.316 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1363.7 82362.0	-670.3 -763.3	14617.0 14946.0	0.88	2712.0 265955.8	0.342 0.003	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2276.2 39173.4	-191.6 -829.1	14123.7 13301.3	0.85	2663.6 261209.1	0.445 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1724.0 75421.4	-615.8 -1061.4	14288.1 14781.5	0.88	2695.8 264365.7	0.470 0.004	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	2795.7 34298.4	45.6 -1218.0	14840.4 12937.2	0.86	2625.2 257443.6	0.634 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	2193.3 68464.0	-546.5 -1819.0	14923.1 14592.1	0.88	2669.0 261738.7	0.757 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	3462.1 45962.1	456.2 -1469.0	19232.5 16195.6	0.91	3541.1 347265.6	0.603 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2658.2 87702.3	-235.9 -2231.9	19324.5 18036.1	0.90	3605.2 353548.1	0.710 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4139.6 41277.9	349.7 -1861.1	19140.4 15827.5	0.87	3474.1 340688.9	0.749 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3124.8 81377.2	-315.6 -2507.2	19232.5 17852.1	0.89	3570.0 350102.0	0.802 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4786.5 41277.9	-66.0 -1686.6	19140.4 15827.5	0.82	3398.9 333315.9	0.727 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3587.9 81377.2	-750.8 -2370.3	19232.5 17852.1	0.86	3529.6 346132.9	0.779 0.007	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	5407.7 41277.9	-615.0 -1239.2	19140.4 15827.5	0.73	3316.4 325229.1	0.623 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	4050.2 81377.2	-1255.1 -1902.0	19232.5 17852.1	0.81	3483.6 341623.5	0.668 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	6012.1 43828.7	-814.1 -703.3	23446.7 18891.5	0.65	4080.0 400114.8	0.457 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4519.3 89024.2	-1489.2 -1412.2	23563.5 21694.7	0.78	4241.0 415898.6	0.483 0.004	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	6599.7 39774.8	-1337.1 -515.3	23329.9 18424.3	0.72	4004.2 392675.4	0.617 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	4994.2 89024.2	-2028.6 -1182.7	23446.7 21694.7	0.81	4194.7 411362.3	0.623 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	7157.0 89024.2	-2070.3 53.5	23446.7 18424.3	0.79	3925.7 384978.4	0.839 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	5471.2 89024.2	-2677.9 -606.4	23563.5 21694.7	0.85	4143.6 406350.6	0.796 0.007	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	7668.4 83320.4	-3859.3 871.1	23162.0 21472.8	0.88	3848.1 377365.7	1.200 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	5944.7 106238.7	-4069.4 98.4	23227.0 22252.4	0.88	4088.3 400923.4	1.124 0.010	NG

Y 方向負加力時 27r-L

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	462.6 44623.3	-729.6 -1020.5	9036.8 9005.5	0.91	1342.9 131689.2	0.750 0.008	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	637.6 45823.0	-403.8 -465.0	9036.8 9036.8	0.89	1339.2 131327.7	0.382 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	136.6 43470.1	-71.1 -176.1	9005.5 8974.2	0.96	1346.6 132055.7	0.141 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	959.2 42361.1	-830.4 -922.0	9036.8 8942.9	0.86	1329.3 130363.9	0.707 0.007	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1125.0 45823.0	-796.7 -872.0	9036.8 9036.8	0.85	1322.7 129715.4	0.689 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	142.7 41293.9	-325.3 -431.0	8974.2 8911.5	0.95	1346.6 132052.5	0.321 0.003	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1508.4 43528.3	-1111.9 -1050.2	8975.8 8975.8	0.82	1303.4 127820.4	0.868 0.009	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1680.8 44698.5	-1081.2 -1029.1	9007.5 9007.5	0.81	1292.9 126788.6	0.863 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	41.7 40280.6	-559.5 -522.1	8975.8 8880.6	0.97	1346.9 132087.5	0.408 0.004	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2297.2 107268.2	-1633.0 -1834.0	15274.9 15398.3	0.86	2662.2 261071.6	0.740 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1979.7 116034.5	-1454.3 -1676.2	15357.1 15521.6	0.88	2682.0 263012.3	0.676 0.006	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3207.1 101964.5	-1409.2 -1938.1	15110.4 15316.0	0.85	2589.2 253913.9	0.831 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2187.3 116034.5	-1767.9 -2021.3	15192.7 15521.6	0.87	2669.4 261776.1	0.799 0.008	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	4161.6 93544.3	-924.9 -2245.5	15295.5 15171.4	0.85	2486.7 243862.0	1.005 0.009	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	2496.1 111597.3	-1490.5 -2565.7	15336.9 15461.0	0.88	2648.3 259708.9	1.008 0.010	NG
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	5057.5 127803.1	-706.6 -2736.9	19370.5 18864.4	0.87	3364.1 329909.4	0.942 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	2775.1 155038.0	-1384.9 -3375.0	19416.5 19232.5	0.91	3596.9 352737.0	0.986 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5947.5 122116.7	-821.2 -2877.8	19370.5 18772.3	0.86	3236.6 317402.7	1.019 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3056.8 147466.1	-1408.5 -3393.2	19416.5 19140.4	0.90	3575.5 350639.3	1.001 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	6865.1 122116.7	-1199.2 -2698.2	19370.5 18772.3	0.83	3083.5 302389.1	1.007 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3341.9 147466.1	-1715.4 -3322.1	19416.5 19140.4	0.89	3551.8 348309.4	0.989 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	7806.0 116801.5	-1672.3 -2286.6	19324.5 18680.3	0.78	2903.8 284762.3	0.932 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3627.5 147466.1	-2441.7 -2928.1	19416.5 19140.4	0.86	3525.9 345767.9	0.885 0.008	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	8766.7 131487.0	-1944.2 -1838.6	23738.7 22862.7	0.75	3663.3 359244.0	0.734 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	4124.4 173393.4	-2871.3 -2861.7	23855.5 23563.5	0.85	4275.9 419324.8	0.734 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	9746.9 126002.6	-2478.0 -1543.2	23680.3 22745.9	0.77	3477.5 341024.5	0.896 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4619.1 173393.4	-3351.1 -2389.6	23797.1 23563.5	0.86	4231.6 414982.3	0.862 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	10754.1 131487.0	-3094.8 -973.8	23680.3 22862.7	0.81	3266.1 320295.4	1.085 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	5110.8 173393.4	-4044.3 -1876.2	23797.1 23563.5	0.87	4182.7 410179.2	1.036 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11806.5 133419.0	-3094.2 -447.4	23291.9 22902.1	0.83	3023.0 296458.9	1.148 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	5607.1 155054.1	-4107.8 -1262.5	23356.9 23291.9	0.88	4128.2 404839.2	1.079 0.010	NG

Y方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	504.3 44623.3	-701.7 -991.9	9036.8 9005.5	0.91	1342.1 131613.5	0.733 0.008	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	639.0 45823.0	-399.0 -451.0	9036.8 9036.8	0.89	1339.1 131324.4	0.372 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	120.3 44623.3	-79.4 -183.1	9036.8 9005.5	0.96	1346.7 132063.6	0.145 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1055.0 42361.1	-828.6 -906.2	9036.8 8942.9	0.85	1325.7 130001.9	0.704 0.007	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1165.7 45823.0	-811.1 -880.6	9036.8 9036.8	0.85	1320.9 129540.3	0.697 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	147.5 42361.1	-340.1 -441.8	9036.8 8942.9	0.95	1346.5 132050.0	0.328 0.003	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1657.0 43528.3	-1096.1 -1045.8	8975.8 8975.8	0.81	1294.4 126937.8	0.869 0.009	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1754.8 44698.5	-1075.0 -1030.9	9007.5 9007.5	0.81	1288.0 126311.6	0.864 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	62.4 42403.4	-576.1 -538.0	9007.5 8944.1	0.96	1346.9 132083.5	0.419 0.004	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2482.5 107268.2	-1560.9 -1763.2	15274.9 15398.3	0.86	2649.3 259805.8	0.727 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2094.9 116034.5	-1442.2 -1652.4	15357.1 15521.6	0.87	2675.1 262341.5	0.673 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	12.3 42361.1	-258.3 -201.7	9036.8 8942.9	0.98	1346.9 132090.5	0.190 0.002	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3422.5 101964.5	-1424.8 -1903.7	15110.4 15316.0	0.84	2568.4 251872.8	0.830 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2344.0 116034.5	-1724.8 -1993.1	15192.7 15521.6	0.87	2659.0 260761.0	0.798 0.008	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	4423.7 93544.3	-932.4 -2231.6	14923.1 15171.4	0.85	2453.9 240646.2	1.020 0.009	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	2663.0 111597.3	-1500.3 -2552.7	15088.6 15461.0	0.88	2635.7 258478.7	1.014 0.010	NG
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	5495.2 127803.1	-741.2 -2725.9	18588.3 18864.4	0.87	3304.0 324010.7	0.964 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	2946.4 155038.0	-1397.6 -3369.6	18680.3 19232.5	0.90	3584.2 351485.3	0.996 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	6565.8 122116.7	-885.3 -2836.4	18404.2 18772.3	0.85	3135.9 307523.1	1.044 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3232.5 147466.1	-1422.6 -3384.2	18588.3 19140.4	0.89	3561.1 349228.0	1.011 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	7638.6 122116.7	-1256.7 -2632.9	18404.2 18772.3	0.82	2937.4 288063.7	1.034 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3519.7 147466.1	-1725.7 -3312.7	18588.3 19140.4	0.88	3535.9 346751.3	0.999 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	8713.3 116801.5	-1669.7 -2239.1	18404.2 18680.3	0.76	2708.6 265624.6	0.972 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	3808.3 151181.0	-2442.7 -2923.6	18588.3 19186.5	0.85	3508.3 344051.0	0.898 0.008	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	9790.9 131487.0	-1944.1 -1845.6	22395.5 22862.7	0.73	3468.7 340161.2	0.784 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	4313.9 177761.5	-2873.9 -2865.3	22629.1 23621.9	0.84	4259.6 417719.4	0.750 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	10872.1 126002.6	-2470.9 -1543.7	22395.5 22745.9	0.76	3240.0 317732.7	0.948 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4823.0 173393.4	-3353.0 -2391.0	22629.1 23563.5	0.86	4211.9 413049.5	0.877 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	11956.7 131487.0	-2888.7 -1012.1	22395.5 22862.7	0.80	2986.5 292875.4	1.103 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	5333.7 177761.5	-4023.1 -1882.0	22629.1 23621.9	0.87	4158.8 407842.3	1.049 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	13047.5 133419.0	-2804.2 -682.5	22642.2 22902.1	0.81	2717.7 266516.5	1.139 0.011	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	5846.0 155054.1	-4081.1 -1290.6	22772.2 23291.9	0.87	4100.2 402092.0	1.088 0.010	NG

Y 方向負加力時 47レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	502.9 44623.3	-700.5 -988.8	9036.8 9005.5	0.91	1342.1 131616.2	0.731 0.008	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	640.8 45823.0	-377.5 -434.1	9036.8 9036.8	0.89	1339.1 131320.2	0.362 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	141.4 43470.1	-68.7 -168.0	8974.2 8974.2	0.96	1346.6 132053.2	0.136 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1053.6 42361.1	-829.2 -905.3	9036.8 8942.9	0.85	1325.7 130007.2	0.703 0.007	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1143.3 45823.0	-773.8 -846.6	9036.8 9036.8	0.85	1321.9 129637.3	0.674 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	138.8 41293.9	-325.3 -429.5	8911.5 8911.5	0.95	1346.6 132054.6	0.319 0.003	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1656.2 43528.3	-1094.1 -1044.0	8975.8 8975.8	0.81	1294.5 126942.4	0.868 0.009	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1703.9 44698.5	-1061.7 -1009.3	9007.5 9007.5	0.81	1291.4 126642.0	0.853 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	27.5 40280.6	-555.8 -517.0	8944.1 8880.6	0.97	1346.9 132089.3	0.406 0.004	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2479.6 107268.2	-1550.3 -1751.8	15274.9 15398.3	0.86	2649.5 259826.5	0.723 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2019.4 116034.5	-1388.1 -1593.0	15357.1 15521.6	0.88	2679.7 262785.3	0.650 0.006	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3416.2 101964.5	-1427.1 -1893.9	15110.4 15316.0	0.84	2569.0 251934.8	0.827 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2243.4 116034.5	-1696.6 -1946.8	15192.7 15521.6	0.87	2665.8 261420.8	0.778 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	4413.6 93544.3	-935.2 -2229.4	14923.1 15171.4	0.85	2455.2 240773.3	1.018 0.009	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	2553.8 111597.3	-1493.9 -2554.1	15088.6 15461.0	0.88	2644.1 259293.0	1.009 0.010	NG
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	5484.8 127803.1	-741.8 -2723.3	18588.3 18864.4	0.87	3305.5 324157.5	0.963 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	2830.0 155038.0	-1389.8 -3372.5	18680.3 19232.5	0.90	3592.9 352344.2	0.992 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	6554.6 122116.7	-884.7 -2836.1	18404.2 18772.3	0.85	3137.8 307710.1	1.044 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3108.4 147466.1	-1413.1 -3388.6	18588.3 19140.4	0.90	3571.4 350232.5	1.007 0.010	NG
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	7626.7 122116.7	-1256.5 -2633.6	18404.2 18772.3	0.82	2939.8 288296.6	1.034 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3387.1 147466.1	-1719.0 -3318.1	18588.3 19140.4	0.88	3547.8 347921.1	0.995 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	8700.5 116801.5	-1668.8 -2239.3	18404.2 18680.3	0.76	2711.5 265909.7	0.971 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3666.1 147466.1	-2440.0 -2925.7	18588.3 19140.4	0.86	3522.2 345408.5	0.891 0.008	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	9777.2 131487.0	-1944.7 -1846.3	22395.5 22862.7	0.73	3471.4 340431.4	0.783 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4161.3 173393.4	-2872.8 -2863.8	22629.1 23563.5	0.85	4272.8 419018.5	0.743 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	10857.6 126002.6	-2472.0 -1542.9	22395.5 22745.9	0.76	3243.2 318049.5	0.948 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4659.0 173393.4	-3352.8 -2388.1	22629.1 23563.5	0.86	4227.9 414610.9	0.871 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	11941.9 131487.0	-2891.0 -1010.8	22395.5 22862.7	0.80	2990.1 293230.4	1.102 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5157.0 173393.4	-4039.8 -1875.8	22629.1 23563.5	0.87	4177.8 409703.3	1.045 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	13033.5 133419.0	-2807.6 -680.0	22642.2 22902.1	0.81	2721.2 266855.4	1.139 0.011	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	5654.4 155054.1	-4102.5 -1268.1	22772.2 23291.9	0.88	4122.8 404304.7	1.085 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	468.3 44623.3	-730.0 -1019.0	9036.8 9005.5	0.91	1342.8 131679.2	0.749 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	633.6 45823.0	-382.9 -448.4	9036.8 9036.8	0.89	1339.3 131337.4	0.371 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	148.4 42361.1	-59.7 -159.6	8911.5 8942.9	0.96	1346.5 132049.4	0.131 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	972.9 42361.1	-834.8 -920.3	9036.8 8942.9	0.86	1328.8 130314.4	0.707 0.007	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1090.2 45823.0	-754.4 -832.7	9036.8 9036.8	0.85	1324.2 129860.2	0.661 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	115.6 39277.2	-306.7 -413.4	8786.3 8848.9	0.95	1346.7 132065.7	0.306 0.003	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1529.5 43528.3	-1107.4 -1046.9	8975.8 8975.8	0.82	1302.2 127700.1	0.867 0.009	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1608.6 44698.5	-1063.2 -1000.8	9007.5 9007.5	0.82	1297.4 127234.5	0.847 0.008	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2322.9 107268.2	-1609.8 -1810.7	15274.9 15398.3	0.86	2660.5 260901.8	0.734 0.007	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1872.5 116034.5	-1397.0 -1599.9	15357.1 15521.6	0.88	2688.0 263602.3	0.645 0.006	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3233.9 101964.5	-1421.1 -1912.0	15110.4 15316.0	0.84	2586.7 253667.5	0.823 0.008	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2044.2 116034.5	-1666.6 -1929.6	15192.7 15521.6	0.88	2678.2 262641.3	0.763 0.007	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	4195.9 93544.3	-936.3 -2234.8	15295.5 15171.4	0.85	2482.5 243452.8	1.002 0.009	NG
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	2310.3 108713.4	-1481.1 -2558.8	15336.9 15419.6	0.88	2661.3 260985.4	0.995 0.010	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	5082.1 127803.1	-715.4 -2725.9	19370.5 18864.4	0.87	3360.9 329590.9	0.941 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	2588.1 151181.0	-1376.3 -3381.7	19416.5 19186.5	0.91	3610.0 354017.5	0.980 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5955.1 122116.7	-828.1 -2869.5	19370.5 18772.3	0.86	3235.4 317287.3	1.017 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2871.9 147466.1	-1397.5 -3398.3	19416.5 19140.4	0.90	3589.8 352038.7	0.995 0.010	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	6852.3 122116.7	-1204.2 -2691.7	19370.5 18772.3	0.83	3085.8 302614.3	1.004 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3158.6 147466.1	-1709.2 -3328.8	19416.5 19140.4	0.89	3567.3 349830.6	0.983 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	7769.4 116801.5	-1669.2 -2282.9	19324.5 18680.3	0.78	2911.2 285491.5	0.930 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3445.9 147466.1	-2437.2 -2929.9	19416.5 19140.4	0.86	3542.6 347407.8	0.878 0.008	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	8702.2 131487.0	-1947.4 -1841.3	23738.7 22862.7	0.75	3674.8 360374.5	0.732 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	3945.0 173393.4	-2871.4 -2861.7	23855.5 23563.5	0.85	4290.7 420778.4	0.728 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	9650.6 126002.6	-2477.4 -1540.0	23680.3 22745.9	0.78	3496.6 342899.9	0.892 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4442.3 173393.4	-3353.1 -2385.1	23797.1 23563.5	0.86	4248.0 416590.6	0.856 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	10621.5 131487.0	-3116.9 -971.3	23680.3 22862.7	0.81	3295.1 323140.6	1.085 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4937.3 173393.4	-4060.3 -1868.1	23797.1 23563.5	0.88	4200.5 411930.1	1.033 0.010	NG
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11635.9 133419.0	-3125.1 -422.1	23291.9 22902.1	0.83	3064.0 300473.5	1.148 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	5436.1 151098.2	-4126.8 -1241.2	23356.9 23227.0	0.88	4147.5 406734.8	1.077 0.010	NG

Y方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	357.5 37404.6	-494.0 -774.6	8974.2 8786.3	0.92	1344.5 131850.9	0.575 0.006	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	332.0 45823.0	-359.7 -459.6	9005.5 9036.8	0.92	1344.8 131883.9	0.354 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	51.1 41293.9	-80.1 -190.9	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132085.9	0.144 0.001	OK
13F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	798.6 29784.5	-586.8 -674.8	8880.2 8473.1	0.85	1334.7 130893.8	0.530 0.005	OK
	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	634.6 45823.0	-678.9 -749.0	8942.9 9036.8	0.89	1339.2 131335.0	0.572 0.006	OK
12F	A	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1262.1 24628.7	-747.4 -747.8	8627.0 8183.0	0.77	1316.5 129101.1	0.607 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	B	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	996.3 40280.6	-838.5 -849.1	8690.4 8880.6	0.84	1328.0 130227.9	0.660 0.007	OK
11F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1749.2 44529.6	-580.6 -609.6	14452.6 13630.3	0.81	2694.5 264240.7	0.315 0.002	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1346.4 82362.0	-661.0 -743.7	14617.0 14946.0	0.88	2712.7 266022.6	0.335 0.003	OK
10F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2251.2 39173.4	-221.6 -817.9	14123.7 13301.3	0.85	2665.2 261370.7	0.438 0.003	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1695.4 75421.4	-606.7 -1023.7	14288.1 14781.5	0.88	2697.2 264505.7	0.455 0.004	OK
9F	A	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	2773.0 34298.4	33.0 -1186.9	14840.4 12937.2	0.86	2627.0 257623.9	0.621 0.005	OK
	B	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	2154.6 68464.0	-551.5 -1758.6	14923.1 14592.1	0.88	2671.4 261978.7	0.733 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	3469.4 45962.1	446.3 -1458.3	19232.5 16195.6	0.90	3540.5 347200.8	0.600 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2597.4 87702.3	-247.8 -2231.7	19324.5 18036.1	0.90	3609.3 353956.0	0.707 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4187.7 41277.9	341.8 -1851.5	19140.4 15827.5	0.87	3468.8 340177.9	0.750 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3036.3 81377.2	-323.0 -2494.5	19232.5 17852.1	0.89	3577.1 350798.4	0.794 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4880.2 41277.9	-70.8 -1679.1	19140.4 15827.5	0.82	3387.1 332158.7	0.731 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3471.1 81377.2	-755.7 -2363.6	19232.5 17852.1	0.86	3540.3 347185.5	0.771 0.007	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	5551.8 41277.9	-611.2 -1235.2	19140.4 15827.5	0.73	3295.8 323212.0	0.631 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3904.0 81377.2	-1251.6 -1897.9	19232.5 17852.1	0.82	3498.7 343108.6	0.660 0.006	OK
4F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	6212.0 43828.7	-817.1 -707.4	23446.7 18891.5	0.65	4055.0 397661.7	0.468 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4342.7 89024.2	-1491.0 -1416.1	23563.5 21694.7	0.78	4257.0 417469.6	0.477 0.004	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	6859.8 39774.8	-1340.6 -511.6	23329.9 18424.3	0.71	3968.3 389159.8	0.632 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	4786.5 89024.2	-2036.3 -1180.0	23446.7 21694.7	0.82	4215.5 413401.6	0.616 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	7481.2 39774.8	-2072.5 56.9	23446.7 18424.3	0.79	3877.1 380213.2	0.859 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	5231.9 89024.2	-2665.8 -599.6	23563.5 21694.7	0.85	4169.8 408921.7	0.783 0.007	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	8054.8 83320.4	-3792.8 868.6	23162.0 21472.8	0.88	3785.9 371266.6	1.206 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	5674.8 106238.7	-4099.4 87.3	23227.0 22252.4	0.89	4120.4 404072.1	1.118 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	363.0 43470.1	-171.2 -209.7	8974.2 8786.3	0.92	1344.4 131843.4	0.185 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	462.6 45823.0	-152.5 -161.3	9036.8 9005.5	0.90	1342.9 131689.2	0.161 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	504.3 45823.0	-23.8 -22.6	9036.8 9005.5	0.90	1342.1 131613.5	0.072 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	502.9 45823.0	23.1 23.0	9036.8 9005.5	0.90	1342.1 131616.2	0.071 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	468.3 45823.0	141.8 151.0	9036.8 9005.5	0.90	1342.8 131679.2	0.154 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 583	357.5 43470.1	158.7 195.7	8974.2 8786.3	0.92	1344.5 131850.9	0.175 0.001	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	811.4 40266.6	-146.4 -136.4	8880.2 8473.1	0.86	1334.4 130855.1	0.191 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	959.2 45823.0	-137.0 -123.4	9036.8 8942.9	0.86	1329.3 130363.9	0.197 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1055.0 45823.0	-19.4 -16.3	9036.8 8942.9	0.86	1325.7 130001.9	0.131 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1053.6 45823.0	22.3 20.7	9036.8 8942.9	0.85	1325.7 130007.2	0.132 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	972.9 45823.0	131.6 120.4	9036.8 8942.9	0.86	1328.8 130314.4	0.195 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 653	798.6 40266.6	137.8 131.1	8880.2 8473.1	0.86	1334.7 130893.8	0.184 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1279.0 33204.7	-117.9 -134.7	8627.0 8183.0	0.82	1315.6 129020.7	0.241 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1508.4 43528.3	-103.4 -108.5	8975.8 8975.8	0.82	1303.4 127820.4	0.236 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1657.0 43528.3	-15.0 -12.6	8975.8 8975.8	0.82	1294.4 126937.8	0.194 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1656.2 43528.3	24.8 22.2	8975.8 8975.8	0.82	1294.5 126942.4	0.200 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 540	1529.5 43528.3	107.0 112.1	8975.8 8975.8	0.82	1302.2 127700.1	0.241 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	619 718	1262.1 33204.7	116.8 134.2	8627.0 8183.0	0.82	1316.5 129101.1	0.239 0.001	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1770.4 63934.5	-195.0 -215.4	14452.6 13630.3	0.84	2693.4 264134.0	0.198 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2297.2 99459.0	-200.6 -183.1	15274.9 15398.3	0.85	2662.2 261071.6	0.214 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2482.5 99459.0	-38.2 -33.7	15274.9 15398.3	0.85	2649.3 259805.8	0.175 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2479.6 99459.0	50.4 48.6	15274.9 15398.3	0.84	2649.5 259826.5	0.178 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	569 548	2322.9 99459.0	199.7 186.0	15274.9 15398.3	0.85	2660.5 260901.8	0.216 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	709 850	1749.2 63934.5	185.8 207.9	14452.6 13630.3	0.84	2694.5 264240.7	0.194 0.001	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2276.2 54885.1	-152.6 -155.6	14123.7 13301.3	0.80	2663.6 261209.1	0.218 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3207.1 90306.7	-169.3 -130.9	15110.4 15316.0	0.83	2589.2 253913.9	0.266 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3422.5 90306.7	-34.8 -19.7	15110.4 15316.0	0.85	2568.4 251872.8	0.238 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3416.2 90306.7	53.6 45.6	15110.4 15316.0	0.82	2569.0 251934.8	0.243 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	597 562	3233.9 90306.7	174.8 147.3	15110.4 15316.0	0.83	2586.7 253667.5	0.269 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	766 906	2251.2 54885.1	136.8 160.3	14123.7 13301.3	0.81	2665.2 261370.7	0.219 0.001	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	2795.7 77801.6	-249.2 -181.3	14840.4 12937.2	0.84	2625.2 257443.6	0.295 0.001	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	4161.6 100701.8	-221.1 -127.1	15295.5 15171.4	0.84	2486.7 243862.0	0.345 0.001	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	4423.7 81342.1	-8.8 -5.4	14923.1 15171.4	0.81	2453.9 240646.2	0.299 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 586	4413.6 81342.1	54.2 53.4	14923.1 15171.4	0.77	2455.2 240773.3	0.312 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	565 586	4195.9 100701.8	264.3 168.5	15295.5 15171.4	0.83	2482.5 243452.8	0.360 0.001	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	643 969	2773.0 77801.6	277.2 214.9	14840.4 12937.2	0.83	2627.0 257623.9	0.302 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	3462.1 155038.0	-364.2 -432.7	19232.5 16195.6	0.86	3541.1 347265.6	0.317 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	5057.5 167538.1	-345.3 -355.3	19370.5 18864.4	0.83	3364.1 329909.4	0.350 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	5495.2 111825.9	-3.3 3.0	18588.3 18864.4	0.99	3304.0 324010.7	0.297 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	5484.8 111825.9	74.7 61.4	18588.3 18864.4	0.80	3305.5 324157.5	0.312 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 611	5082.1 167538.1	432.9 446.6	19370.5 18864.4	0.83	3360.9 329590.9	0.373 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 1019	3469.4 155038.0	422.5 501.6	19232.5 16195.6	0.86	3540.5 347200.8	0.334 0.001	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4139.6 147466.1	-305.5 -331.6	19140.4 15827.5	0.84	3474.1 340688.9	0.339 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5947.5 167538.1	-284.4 -257.5	19370.5 18772.3	0.82	3236.6 317402.7	0.382 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	6565.8 102783.2	2.5 2.6	18404.2 18772.3	0.75	3135.9 307523.1	0.357 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	6554.6 102783.2	74.1 54.9	18404.2 18772.3	0.78	3137.8 307710.1	0.373 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	5955.1 167538.1	380.1 343.5	19370.5 18772.3	0.82	3235.4 317287.3	0.405 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4187.7 147466.1	371.5 402.2	19140.4 15827.5	0.84	3468.8 340177.9	0.358 0.001	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4786.5 147466.1	-269.8 -301.5	19140.4 15827.5	0.83	3398.9 333315.9	0.372 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	6865.1 167538.1	-242.6 -228.3	19370.5 18772.3	0.80	3083.5 302389.1	0.421 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	7638.6 102783.2	10.0 7.5	18404.2 18772.3	0.76	2937.4 288063.7	0.417 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 625	7626.7 102783.2	73.0 53.8	18404.2 18772.3	0.76	2939.8 288296.6	0.431 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	534 625	6852.3 167538.1	349.3 324.1	19370.5 18772.3	0.81	3085.8 302614.3	0.444 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	4880.2 147466.1	346.8 380.7	19140.4 15827.5	0.83	3387.1 332158.7	0.396 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	5407.7 147466.1	-222.5 -256.6	19140.4 15827.5	0.82	3316.4 325229.1	0.401 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	7806.0 163208.5	-189.5 -196.5	19324.5 18680.3	0.79	2903.8 284762.3	0.462 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	8713.3 102783.2	14.4 10.4	18404.2 18680.3	0.75	2708.6 265624.6	0.477 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 639	8700.5 102783.2	66.2 53.3	18404.2 18680.3	0.74	2711.5 265909.7	0.487 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 639	7769.4 163208.5	296.6 300.1	19324.5 18680.3	0.78	2911.2 285491.5	0.483 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 1075	5551.8 147466.1	303.9 338.6	19140.4 15827.5	0.82	3295.8 323212.0	0.428 0.001	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	6012.1 165126.9	-211.6 -244.1	23446.7 18891.5	0.82	4080.0 400114.8	0.365 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	8766.7 187007.6	-178.2 -194.2	23738.7 22862.7	0.79	3663.3 359244.0	0.420 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	9790.9 111461.2	18.0 14.1	22395.5 22862.7	0.74	3468.7 340161.2	0.440 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	9777.2 111461.2	68.7 58.7	22395.5 22862.7	0.73	3471.4 340431.4	0.449 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 653	8702.2 187007.6	298.4 316.9	23738.7 22862.7	0.79	3674.8 360374.5	0.440 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1131	6212.0 165126.9	303.3 336.3	23446.7 18891.5	0.82	4055.0 397661.7	0.393 0.001	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	6599.7 157437.7	-172.4 -196.0	23329.9 18424.3	0.81	4004.2 392675.4	0.395 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	9746.9 182296.6	-138.4 -149.3	23680.3 22745.9	0.78	3477.5 341024.5	0.456 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	10872.1 111461.2	21.0 17.3	22395.5 22745.9	0.72	3240.0 317732.7	0.489 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 667	10857.6 111461.2	60.7 53.2	22395.5 22745.9	0.71	3243.2 318049.5	0.495 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 667	9650.6 182296.6	261.0 273.3	23680.3 22745.9	0.78	3496.6 342899.9	0.475 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 1188	6859.8 157437.7	266.3 291.1	23329.9 18424.3	0.80	3968.3 389159.8	0.427 0.001	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	7157.0 165126.9	-111.9 -145.1	23446.7 18424.3	0.82	3925.7 384978.4	0.416 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	10754.1 182296.6	-60.0 -99.9	23680.3 22862.7	0.81	3266.1 320295.4	0.490 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	11956.7 111461.2	27.6 23.6	22395.5 22862.7	0.70	2986.5 292875.4	0.539 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 653	11941.9 111461.2	48.0 50.8	22395.5 22862.7	0.68	2990.1 293230.4	0.542 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 653	10621.5 182296.6	168.9 231.1	23680.3 22862.7	0.79	3295.1 323140.6	0.508 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 1188	7481.2 165126.9	223.8 251.4	23446.7 18424.3	0.80	3877.1 380213.2	0.453 0.001	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	7668.4 147291.8	13.4 -64.1	23162.0 21472.8	0.91	3848.1 377365.7	0.371 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11806.5 155054.1	33.6 -35.0	23291.9 22902.1	0.99	3023.0 296458.9	0.524 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	13047.5 121417.7	30.1 24.4	22642.2 22902.1	0.70	2717.7 266516.5	0.582 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 648	13033.5 121417.7	33.4 38.8	22642.2 22902.1	0.70	2721.2 266855.4	0.582 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 648	11635.9 155054.1	66.3 158.0	23291.9 22902.1	0.81	3064.0 300473.5	0.539 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 820	8054.8 147291.8	86.9 149.5	23162.0 21472.8	0.82	3785.9 371266.6	0.404 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	331.6 44623.3	-56.9 -75.3	9005.5 9036.8	0.92	1344.8 131884.4	0.089 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	637.6 45823.0	-25.5 -25.6	9036.8 9036.8	0.88	1339.2 131327.7	0.088 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	639.0 45823.0	-0.2 -0.6	9036.8 9036.8	0.92	1339.1 131324.4	0.071 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	640.8 45823.0	16.0 16.9	9036.8 9036.8	0.88	1339.1 131320.2	0.082 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	633.6 45823.0	23.1 22.5	9036.8 9036.8	0.88	1339.3 131337.4	0.085 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 527	332.0 44623.3	52.5 69.7	9005.5 9036.8	0.92	1344.8 131883.9	0.085 0.001	OK
13F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	635.6 42361.1	-43.8 -41.8	8942.9 9036.8	0.88	1339.2 131332.5	0.100 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1125.0 45823.0	-21.6 -21.9	9036.8 9036.8	0.84	1322.7 129715.4	0.139 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1165.7 45823.0	-1.0 -0.9	9036.8 9036.8	0.85	1320.9 129540.3	0.130 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1143.3 45823.0	13.7 11.2	9036.8 9036.8	0.86	1321.9 129637.3	0.135 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 527	1090.2 45823.0	18.1 18.4	9036.8 9036.8	0.85	1324.2 129860.2	0.132 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 527	634.6 42361.1	39.1 36.5	8942.9 9036.8	0.88	1339.2 131335.0	0.097 0.000	OK
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	1003.9 34787.7	-32.7 -40.2	8690.4 8880.6	0.85	1327.7 130199.2	0.142 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1680.8 44698.5	-15.2 -16.8	9007.5 9007.5	0.82	1292.9 126788.6	0.197 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1754.8 44698.5	-2.0 -1.9	9007.5 9007.5	0.81	1288.0 126311.6	0.196 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1703.9 44698.5	11.6 10.8	9007.5 9007.5	0.81	1291.4 126642.0	0.196 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 533	1608.6 44698.5	11.7 12.4	9007.5 9007.5	0.82	1297.4 127234.5	0.186 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	604 562	996.3 34787.7	28.5 34.6	8690.4 8880.6	0.85	1328.0 130227.9	0.137 0.000	OK
11F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1363.7 69322.5	-42.9 -51.5	14617.0 14946.0	0.87	2712.0 265955.8	0.110 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1979.7 104565.9	-24.4 -24.9	15357.1 15521.6	0.86	2682.0 263012.3	0.137 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2094.9 104565.9	-4.4 -4.9	15357.1 15521.6	0.87	2675.1 262341.5	0.138 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	2019.4 104565.9	22.4 20.9	15357.1 15521.6	0.87	2679.7 262785.3	0.139 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	555 527	1872.5 104565.9	18.6 17.7	15357.1 15521.6	0.87	2688.0 263602.3	0.128 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	681 625	1346.4 69322.5	36.5 42.9	14617.0 14946.0	0.87	2712.7 266022.6	0.106 0.000	OK
10F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1724.0 59151.1	-40.1 -41.0	14288.1 14781.5	0.83	2695.8 264365.7	0.133 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2187.3 94717.3	-21.2 -19.4	15192.7 15521.6	0.85	2669.4 261776.1	0.151 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2344.0 94717.3	-5.1 -5.8	15192.7 15521.6	0.85	2659.0 260761.0	0.156 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2243.4 94717.3	19.2 13.2	15192.7 15521.6	0.87	2665.8 261420.8	0.154 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	583 527	2044.2 94717.3	14.3 10.2	15192.7 15521.6	0.87	2678.2 262641.3	0.139 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	738 653	1695.4 59151.1	39.0 32.5	14288.1 14781.5	0.84	2697.2 264505.7	0.131 0.000	OK
9F	1	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	2193.3 81342.1	-26.2 -39.2	14923.1 14592.1	0.86	2669.0 261738.7	0.163 0.000	OK
	2	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 537	2496.1 103271.0	-23.0 -18.0	15336.9 15461.0	0.86	2648.3 259708.9	0.170 0.000	OK
	3	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	2663.0 89188.4	-9.4 -9.6	15088.6 15461.0	0.83	2635.7 258478.7	0.179 0.000	OK
	4	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	601 537	2553.8 89188.4	10.7 6.2	15088.6 15461.0	0.87	2644.1 259293.0	0.173 0.000	OK
	5	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	558 544	2310.3 103271.0	-0.9 0.0	15336.9 15419.6	0.93	2661.3 260985.4	0.151 0.000	OK
	6	442.8 159013	7661.8 357.5	18.9 18.9	629 686	2154.6 81342.1	6.5 18.3	14923.1 14592.1	0.89	2671.4 261978.7	0.154 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2658.2 163208.5	-44.4 -93.1	19324.5 18036.1	0.91	3605.2 353548.1	0.171 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 555	2775.1 172042.3	-31.6 -32.8	19416.5 19232.5	0.88	3596.9 352737.0	0.152 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	2946.4 116801.5	-16.3 -14.1	18680.3 19232.5	0.85	3584.2 351485.3	0.162 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	639 555	2830.0 116801.5	5.1 3.2	18680.3 19232.5	0.87	3592.9 352344.2	0.153 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 562	2588.1 172042.3	-19.6 -17.5	19416.5 19186.5	0.88	3610.0 354017.5	0.140 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 738	2597.4 163208.5	3.1 41.8	19324.5 18036.1	0.93	3609.3 353956.0	0.155 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3124.8 155038.0	-36.1 -69.7	19232.5 17852.1	0.89	3570.0 350102.0	0.192 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3056.8 172042.3	-25.6 -25.5	19416.5 19140.4	0.87	3575.5 350639.3	0.166 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3232.5 111825.9	-16.9 -12.9	18588.3 19140.4	0.85	3561.1 349228.0	0.178 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3108.4 111825.9	1.3 0.6	18588.3 19140.4	0.88	3571.4 350232.5	0.168 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	2871.9 172042.3	-25.5 -20.3	19416.5 19140.4	0.88	3589.8 352038.7	0.156 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3036.3 155038.0	-4.6 24.5	19232.5 17852.1	0.94	3577.1 350798.4	0.176 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3587.9 155038.0	-36.0 -66.8	19232.5 17852.1	0.88	3529.6 346132.9	0.217 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3341.9 172042.3	-22.4 -22.7	19416.5 19140.4	0.86	3551.8 348309.4	0.180 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3519.7 111825.9	-18.3 -14.5	18588.3 19140.4	0.84	3535.9 346751.3	0.194 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3387.1 111825.9	-2.6 -2.0	18588.3 19140.4	0.85	3547.8 347921.1	0.183 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3158.6 172042.3	-31.9 -28.1	19416.5 19140.4	0.87	3567.3 349830.6	0.173 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3471.1 155038.0	-8.0 18.9	19232.5 17852.1	0.96	3540.3 347185.5	0.199 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	4050.2 155038.0	-40.6 -63.4	19232.5 17852.1	0.87	3483.6 341623.5	0.242 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3627.5 172042.3	-25.5 -23.9	19416.5 19140.4	0.86	3525.9 345767.9	0.196 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 562	3808.3 111825.9	-18.6 -15.2	18588.3 19186.5	0.83	3508.3 344051.0	0.209 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 569	3666.1 111825.9	-6.7 -4.5	18588.3 19140.4	0.85	3522.2 345408.5	0.199 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	527 569	3445.9 172042.3	-29.9 -30.9	19416.5 19140.4	0.86	3542.6 347407.8	0.187 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 766	3904.0 155038.0	-4.8 15.6	19232.5 17852.1	0.94	3498.7 343108.6	0.223 0.000	OK
4F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4519.3 173393.4	-47.4 -68.0	23563.5 21694.7	0.86	4241.0 415898.6	0.222 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	4124.4 196994.4	-29.0 -28.7	23855.5 23563.5	0.86	4275.9 419324.8	0.181 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	4313.9 120854.4	-18.3 -15.3	22629.1 23621.9	0.83	4259.6 417719.4	0.194 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4161.3 120854.4	-8.1 -6.0	22629.1 23563.5	0.84	4272.8 419018.5	0.185 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	534 569	3945.0 196994.4	-28.4 -29.9	23855.5 23563.5	0.86	4290.7 420778.4	0.173 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	4342.7 173393.4	0.6 19.4	23563.5 21694.7	0.92	4257.0 417469.6	0.204 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	4994.2 165126.9	-55.4 -71.3	23446.7 21694.7	0.85	4194.7 411362.3	0.244 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4619.1 191903.6	-34.8 -34.4	23797.1 23563.5	0.85	4231.6 414982.3	0.203 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4823.0 120854.4	-18.4 -15.4	22629.1 23563.5	0.82	4211.9 413049.5	0.217 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4659.0 120854.4	-10.7 -8.3	22629.1 23563.5	0.83	4227.9 414610.9	0.208 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4442.3 191903.6	-24.2 -25.2	23797.1 23563.5	0.85	4248.0 416590.6	0.193 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 794	4786.5 165126.9	8.3 22.1	23446.7 21694.7	0.88	4215.5 413401.6	0.225 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	5471.2 173393.4	-50.1 -69.0	23563.5 21694.7	0.85	4143.6 406350.6	0.266 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	5110.8 191903.6	-23.1 -34.2	23797.1 23563.5	0.86	4182.7 410179.2	0.224 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 562	5333.7 120854.4	-14.1 -15.2	22629.1 23621.9	0.80	4158.8 407842.3	0.239 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5157.0 120854.4	-9.6 -10.0	22629.1 23563.5	0.80	4177.8 409703.3	0.230 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4937.3 191903.6	-24.5 -25.9	23797.1 23563.5	0.84	4200.5 411930.1	0.215 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 794	5231.9 173393.4	-0.1 17.7	23563.5 21694.7	0.91	4169.8 408921.7	0.245 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	5944.7 151098.2	-34.1 -58.8	23227.0 22252.4	0.84	4088.3 400923.4	0.279 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 601	5607.1 159167.3	-17.7 -27.8	23356.9 23291.9	0.85	4128.2 404839.2	0.246 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	5846.0 127206.3	-19.9 -18.9	22772.2 23291.9	0.79	4100.2 402092.0	0.260 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 601	5654.4 127206.3	-17.7 -14.5	22772.2 23291.9	0.81	4122.8 404304.7	0.252 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	5436.1 159167.3	-25.6 -38.2	23356.9 23227.0	0.85	4147.5 406734.8	0.242 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 727	5674.8 151098.2	-1.0 11.6	23227.0 22252.4	0.91	4120.4 404072.1	0.257 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	58.5 34040.0	-30.5 -52.9	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132084.3	0.045 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	136.6 44623.3	-31.9 -28.0	9005.5 8974.2	0.95	1346.6 132055.7	0.038 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	120.3 45823.0	8.8 9.1	9036.8 9005.5	0.95	1346.7 132063.6	0.020 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	141.4 43470.1	34.6 32.3	8974.2 8974.2	0.94	1346.6 132053.2	0.040 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	148.4 41293.9	15.1 16.3	8911.5 8942.9	0.94	1346.5 132049.4	0.028 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	51.1 34040.0	21.2 37.2	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132085.9	0.033 0.000	OK
13F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	142.7 43470.1	-33.5 -34.0	8974.2 8911.5	0.94	1346.6 132052.5	0.040 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	147.5 45823.0	5.6 4.3	9036.8 8942.9	0.95	1346.5 132050.0	0.020 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	138.8 41293.9	32.3 29.7	8911.5 8911.5	0.94	1346.6 132054.6	0.038 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	115.6 37404.6	10.5 9.2	8786.3 8848.9	0.95	1346.7 132065.7	0.021 0.000	OK
12F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 562	41.7 43528.3	-39.3 -35.8	8975.8 8880.6	0.97	1346.9 132087.5	0.033 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 547	62.4 44698.5	3.1 2.0	9007.5 8944.1	0.97	1346.9 132083.5	0.009 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	27.5 42403.4	31.5 28.1	8944.1 8880.6	0.98	1346.9 132089.3	0.026 0.000	OK
11F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	12.3 45823.0	3.7 3.3	9036.8 8942.9	0.98	1346.9 132090.5	0.004 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	941.6	991.5	2169.3 OK
		R	188.0			1318.0	
	2	L	-169.1	1.200	633.2	590.7	2186.0 OK
		R	157.4			917.2	
	3	L	-163.3	1.200	702.3	679.5	2169.3 OK
		R					

Aフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	3	R	163.2	1.200	702.3	1005.9	≦	2169.3	OK
		L	-157.5			719.4	≦		
	4	R	169.0	1.200	730.7	1045.8	≦	2174.4	OK
		L	-188.2			851.8	≦		
	5	R	138.2	1.200	866.7	1178.3	≦	2207.1	OK
		L							

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.5	1.200	959.4	982.7	≦	2169.3	OK
		R	232.1			1383.3	≦		
	2	L	-207.9	1.200	591.9	502.4	≦	2169.3	OK
		R	192.7			903.0	≦		
	3	L	-200.1	1.200	658.2	589.7	≦	2169.3	OK
		R	200.5			990.3	≦		
	4	L	-192.6	1.200	703.3	651.4	≦	2169.3	OK
		R	208.0			1052.0	≦		
	5	L	-232.2	1.200	873.7	816.2	≦	2169.3	OK
		R	168.4			1216.8	≦		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	538.2	513.5	≦	2169.3	OK
		R	194.1			839.9	≦		
	2	L	-171.0	1.200	345.1	243.1	≦	2169.3	OK
		R	155.4			569.6	≦		
	3	L	-162.0	1.200	351.3	259.6	≦	2169.3	OK
		R	164.4			586.0	≦		
	4	L	-155.4	1.200	326.3	236.1	≦	2169.3	OK
		R	171.0			562.5	≦		
	5	L	-194.9	1.200	520.2	429.3	≦	2260.9	OK
		R	131.6			755.8	≦		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-284.8	1.200	40.8	235.9	≦	2169.3	OK
		R	370.1			419.1	≦		
	B	L	-238.5	1.200	10.2	226.2	≦	2773.2	OK
		R	88.0			100.2	≦		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.6	1.200	37.0	332.2	≦	2169.3	OK
		R	484.8			529.2	≦		
	B	L	-298.0	1.200	0.5	297.3	≦	2692.1	OK
		R	102.6			103.3	≦		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-377.0	1.200	19.1	354.1	≦	2169.3	OK
		R	484.3			507.2	≦		
	B	L	-297.8	1.200	-25.6	328.5	≦	2644.5	OK
		R	102.8			72.1	≦		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.7	1.200	7.5	367.7	≦	2169.3	OK
		R	484.7			493.6	≦		
	B	L	-298.2	1.200	-34.8	339.9	≦	2688.9	OK
		R	102.4			60.7	≦		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	-2.0	378.7	≦	2169.3	OK

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	R	485.0	1.200	-2.0	482.7	≦	2169.3	OK
		L	-298.4			367.6	≦		
	B	R	102.2	1.200	-57.7	33.0	≦	2625.6	OK

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-285.0	1.200	-19.7	308.7	≦	2169.3	OK
		R	369.9			346.3	≦		
	B	L	-238.7	1.200	-50.9	299.8	≦	2693.9	OK
		R	87.8			26.7	≦		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	-867.4	1179.3	≦	2208.5	OK
		R	188.0			852.9	≦		
	2	L	-169.1	1.200	-730.3	1045.4	≦	2174.3	OK
		R	157.4			719.0	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-702.5	1006.3	≦	2169.3	OK
		R	163.2			679.8	≦		
	4	L	-157.5	1.200	-632.7	916.8	≦	2187.1	OK
		R	169.0			590.3	≦		
	5	L	-188.2	1.200	-941.6	1318.1	≦	2169.3	OK
		R	138.2			991.7	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.5	1.200	-870.9	1213.6	≦	2169.3	OK
		R	232.1			813.0	≦		
	2	L	-207.9	1.200	-700.9	1049.0	≦	2169.3	OK
		R	192.7			648.4	≦		
	3	L	-200.1	1.200	-668.1	1001.9	≦	2169.3	OK
		R	200.5			601.3	≦		
	4	L	-192.6	1.200	-598.3	910.5	≦	2169.3	OK
		R	208.0			509.9	≦		
	5	L	-232.2	1.200	-958.6	1382.5	≦	2169.3	OK
		R	168.4			981.9	≦		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	-504.0	737.2	≦	2290.5	OK
		R	194.1			410.7	≦		
	2	L	-171.0	1.200	-337.7	576.2	≦	2169.3	OK
		R	155.4			249.8	≦		
	3	L	-162.0	1.200	-375.9	613.1	≦	2169.3	OK
		R	164.4			286.6	≦		
	4	L	-155.4	1.200	-333.0	555.0	≦	2169.3	OK
		R	171.0			228.6	≦		
	5	L	-194.9	1.200	-532.9	834.4	≦	2169.3	OK
		R	131.6			507.9	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-284.8	1.200	-19.4	308.1	≦	2169.3	OK
		R	370.1			346.9	≦		
	B	L	-238.5	1.200	-50.5	299.1	≦	2694.9	OK
		R	88.0			27.4	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.6	1.200	-2.4	379.5	≦	2169.3	OK
		R	484.8			481.9	≦		
	B	L	-298.0	1.200	-60.7	370.8	≦	2621.1	OK
		R	102.6			29.8	≦		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-377.0	1.200	7.5	368.0	≦	2169.3	OK
		R	484.3			493.4	≦		
	B	L	-297.8	1.200	-33.7	338.2	≦	2684.7	OK
		R	102.8			62.4	≦		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.7	1.200	22.8	349.3	≦	2169.3	OK
		R	484.7			512.0	≦		
	B	L	-298.2	1.200	-14.7	315.8	≦	2711.7	OK
		R	102.4			84.8	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	35.7	333.4	≦	2169.3	OK
		R	485.0			527.9	≦		
	B	L	-298.4	1.200	-2.3	301.1	≦	2695.4	OK
		R	102.2			99.5	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-285.0	1.200	39.9	237.1	≦	2169.3	OK
		R	369.9			417.8	≦		
	B	L	-238.7	1.200	9.5	227.3	≦	2773.6	OK
		R	87.8			99.1	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-284.8	1.200	585.4	417.6	≦	2169.3	OK
		R	370.1			1072.5	≦		
	B	L	-238.5	1.200	665.5	560.1	≦	2169.3	OK
		R	88.0			886.5	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.6	1.200	589.9	331.2	≦	2169.3	OK
		R	484.8			1192.6	≦		
	B	L	-298.0	1.200	647.2	478.7	≦	2169.3	OK
		R	102.6			879.3	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-377.0	1.200	582.4	321.8	≦	2169.3	OK
		R	484.3			1183.2	≦		
	B	L	-297.8	1.200	608.6	432.5	≦	2169.3	OK
		R	102.8			833.1	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.7	1.200	582.8	322.7	≦	2169.3	OK
		R	484.7			1184.0	≦		
	B	L	-298.2	1.200	622.7	449.1	≦	2169.3	OK
		R	102.4			849.7	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	590.5	332.2	≦	2169.3	OK
		R	485.0			1193.6	≦		
	B	L	-298.4	1.200	671.8	507.8	≦	2169.3	OK
		R	102.2			908.4	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-285.0	1.200	584.1	416.0	≦	2169.3	OK
		R	369.9			1070.9	≦		
	B	L	-238.7	1.200	663.3	557.2	≦	2169.3	OK
		R	87.8			883.7	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	-11.1	151.7	≦	2169.3	OK
		R	188.0			174.7	≦		
	2	L	-169.1	1.200	-7.4	178.0	≦	2169.3	OK
		R	157.4			148.5	≦		
	3	L	-163.3	1.200	-9.1	174.2	≦	2169.3	OK
		R	163.2			152.3	≦		
	4	L	-157.5	1.200	-7.8	166.9	≦	2169.3	OK
		R	169.0			159.6	≦		
	5	L	-188.2	1.200	-28.0	221.8	≦	2332.5	OK
		R	138.2			104.6	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-168.5	1.200	8.7	158.1	≦	2169.3	OK
		R	232.1			242.5	≦		
	2	L	-207.9	1.200	-0.5	208.5	≦	2169.3	OK
		R	192.7			192.1	≦		
	3	L	-200.1	1.200	4.9	194.2	≦	2169.3	OK
		R	200.5			206.4	≦		
	4	L	-192.6	1.200	9.0	181.8	≦	2169.3	OK
		R	208.0			218.8	≦		
	5	L	-232.2	1.200	5.3	225.9	≦	2169.3	OK
		R	168.4			174.7	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	10.1	120.2	≦	2169.3	OK
		R	194.1			206.2	≦		
	2	L	-171.0	1.200	3.2	167.2	≦	2169.3	OK
		R	155.4			159.3	≦		
	3	L	-162.0	1.200	4.8	156.3	≦	2169.3	OK
		R	164.4			170.2	≦		
	4	L	-155.4	1.200	5.3	149.1	≦	2169.3	OK
		R	171.0			177.4	≦		
	5	L	-194.9	1.200	9.1	184.0	≦	2169.3	OK
		R	131.6			142.4	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-284.8	1.200	-584.9	986.8	≦	2169.3	OK
		R	370.1			331.8	≦		
	B	L	-238.5	1.200	-636.0	1001.7	≦	2169.3	OK
		R	88.0			675.2	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-376.6	1.200	-569.5	1060.0	≦	2169.3	OK
		R	484.8			198.7	≦		
	B	L	-298.0	1.200	-665.6	1096.7	≦	2169.3	OK
		R	102.6			696.1	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-377.0	1.200	-542.0	1027.5	≦	2169.3	OK
		R	484.3			166.1	≦		
	B	L	-297.8	1.200	-672.5	1104.8	≦	2169.3	OK

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	102.8	1.200	-672.5	704.2	2169.3	OK

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-376.7	1.200	-543.7	1029.2	2169.3	OK
		R	484.7			167.8		
	B	L	-298.2	1.200	-664.5	1095.6	2169.3	OK
		R	102.4			695.0		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-376.3	1.200	-573.5	1064.5	2169.3	OK
		R	485.0			203.1		
	B	L	-298.4	1.200	-655.6	1085.2	2169.3	OK
		R	102.2			684.6		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-285.0	1.200	-579.5	980.4	2169.3	OK
		R	369.9			325.4		
	B	L	-238.7	1.200	-635.1	1000.8	2169.3	OK
		R	87.8			674.3		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-138.4	1.200	13.0	122.8	2169.3	OK
		R	188.0			203.6		
	2	L	-169.1	1.200	3.9	164.4	2169.3	OK
		R	157.4			162.1		
	3	L	-163.3	1.200	6.3	155.7	2169.3	OK
		R	163.2			170.8		
	4	L	-157.5	1.200	11.4	143.8	2169.3	OK
		R	169.0			182.7		
	5	L	-188.2	1.200	21.0	163.1	2169.3	OK
		R	138.2			163.4		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-168.5	1.200	2.9	165.0	2169.3	OK
		R	232.1			235.6		
	2	L	-207.9	1.200	-5.0	213.9	2169.3	OK
		R	192.7			186.8		
	3	L	-200.1	1.200	-4.0	204.9	2169.3	OK
		R	200.5			195.7		
	4	L	-192.6	1.200	-3.3	196.6	2169.3	OK
		R	208.0			204.0		
	5	L	-232.2	1.200	-16.1	251.5	2169.3	OK
		R	168.4			149.1		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-132.3	1.200	-3.4	136.5	2169.3	OK
		R	194.1			190.0		
	2	L	-171.0	1.200	-4.7	176.7	2169.3	OK
		R	155.4			149.8		
	3	L	-162.0	1.200	-5.6	168.8	2169.3	OK
		R	164.4			157.7		
	4	L	-155.4	1.200	-4.2	160.5	2169.3	OK
		R	171.0			165.9		
	5	L	-194.9	1.200	-10.1	207.0	2169.3	OK
		R	131.6			119.5		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 $(=L/iy)$
n		(はり長さ/最大横補剛間隔)で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 14F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 15F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 14F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 15F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 9F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 13F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 14F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 15F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 13F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 14F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 15F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
A 13F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 14F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 15F 5	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2 1413.2	1.1 1.1	1264.1 1264.1	673 673	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 13F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 14F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 15F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 13F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 14F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 15F 2	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 8F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 13F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 14F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 15F 3	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 14F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 15F 4	GX1	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 14F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 15F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 12F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 14F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 15F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 14F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 15F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 14F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 15F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 14F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 15F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 3F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 4F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 5F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 6F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 7F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 8F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 9F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 10F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 11F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 12F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 13F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 14F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 15F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 15F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 3F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 4F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 5F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
2 6F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 7F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 8F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 9F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 10F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 11F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 12F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
2 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 14F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 15F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
2 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 3F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 4F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 5F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 6F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 7F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 8F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 9F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 10F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 11F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 12F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
3 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 14F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 15F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 3F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 4F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 5F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 6F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 7F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 8F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 9F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 10F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 11F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 12F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
4 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 14F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 15F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 3F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 4F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 5F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 6F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 7F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 8F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 9F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 10F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 11F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 12F A	GY1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
5 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 14F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 15F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 3F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 4F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 5F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 6F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 7F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 8F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
6 9F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 10F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 11F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 12F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 13F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 14F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 15F A	GY2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	69.4	184.5	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	12800	2041	1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1196	2560	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 15F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

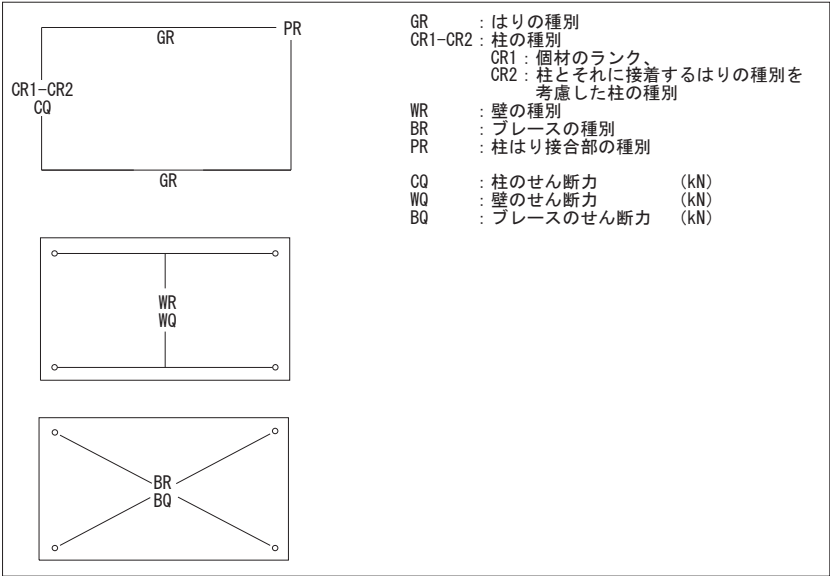

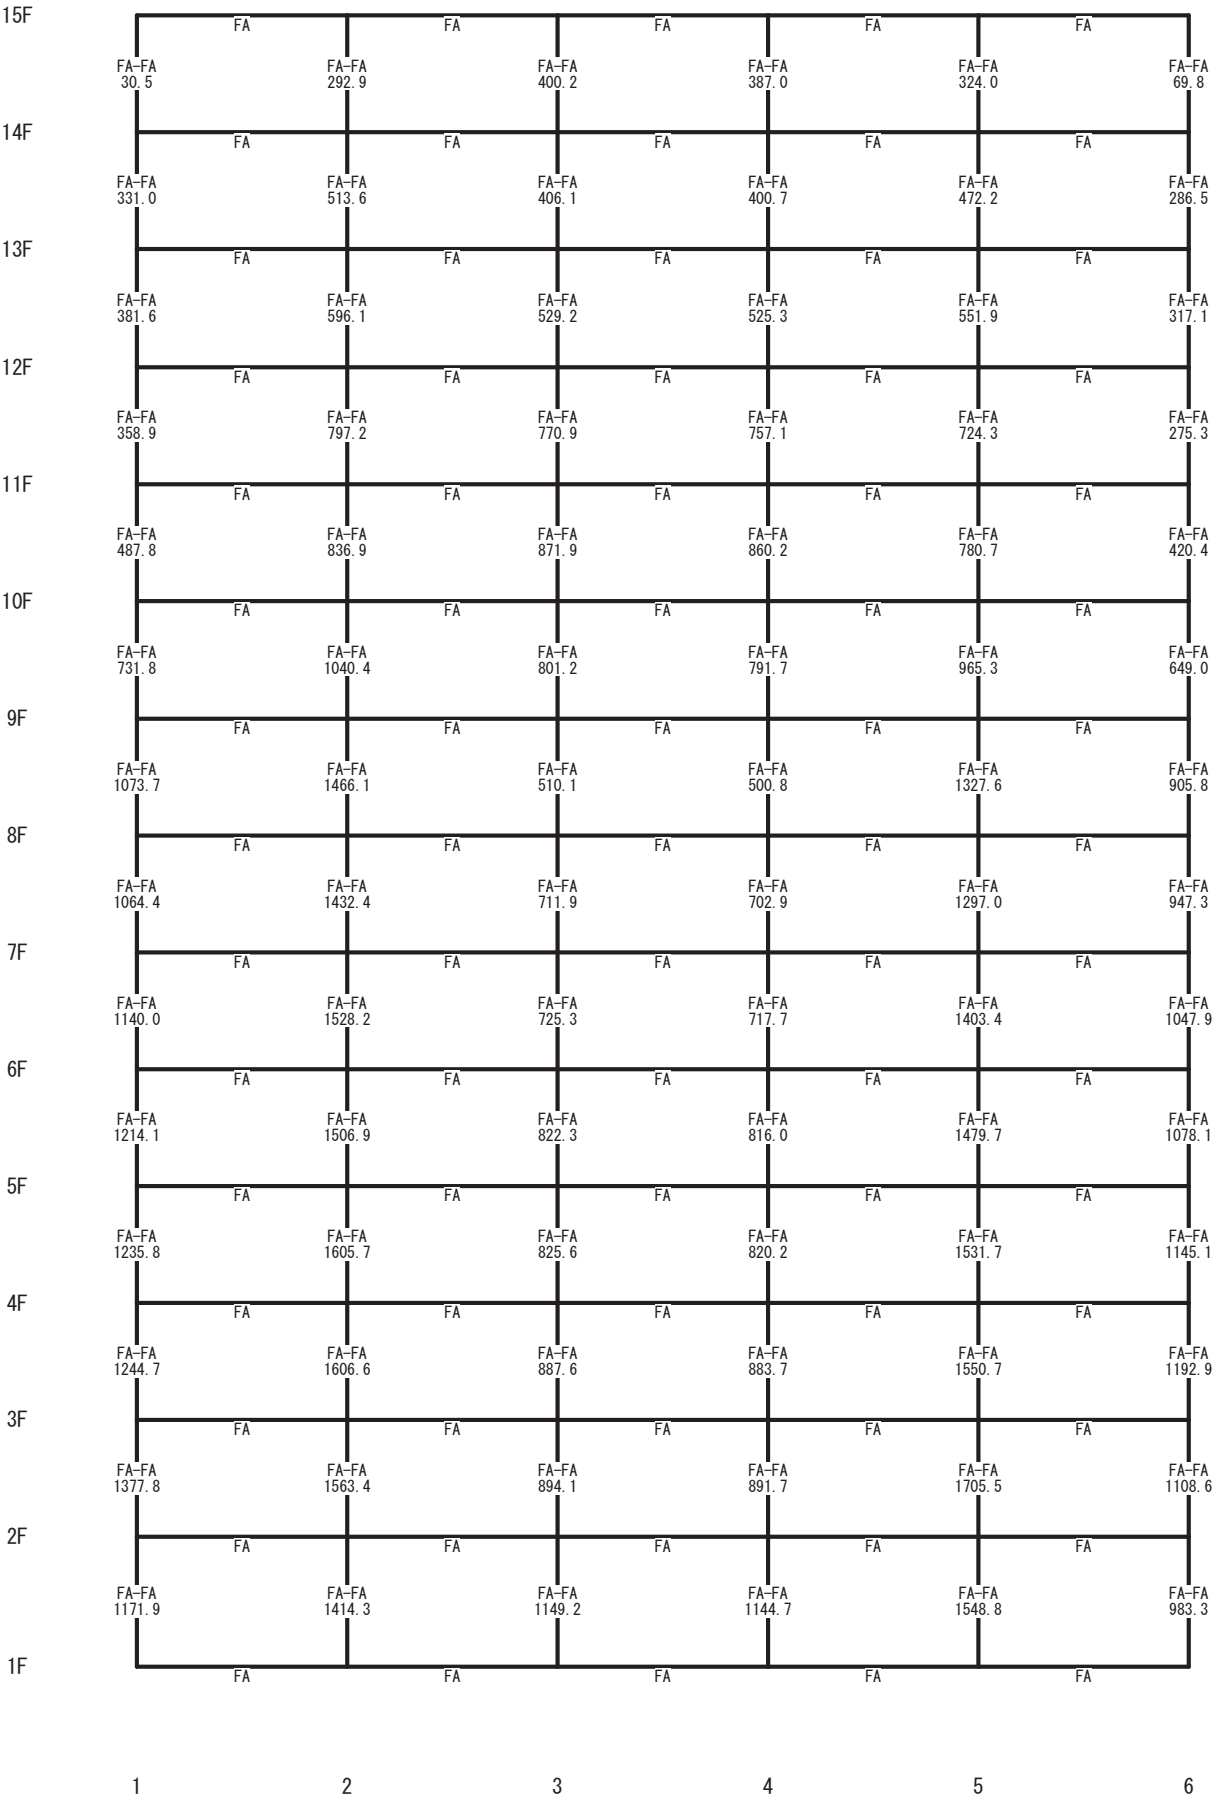



Aフレーム <X方向 正加力> (S=1/258)

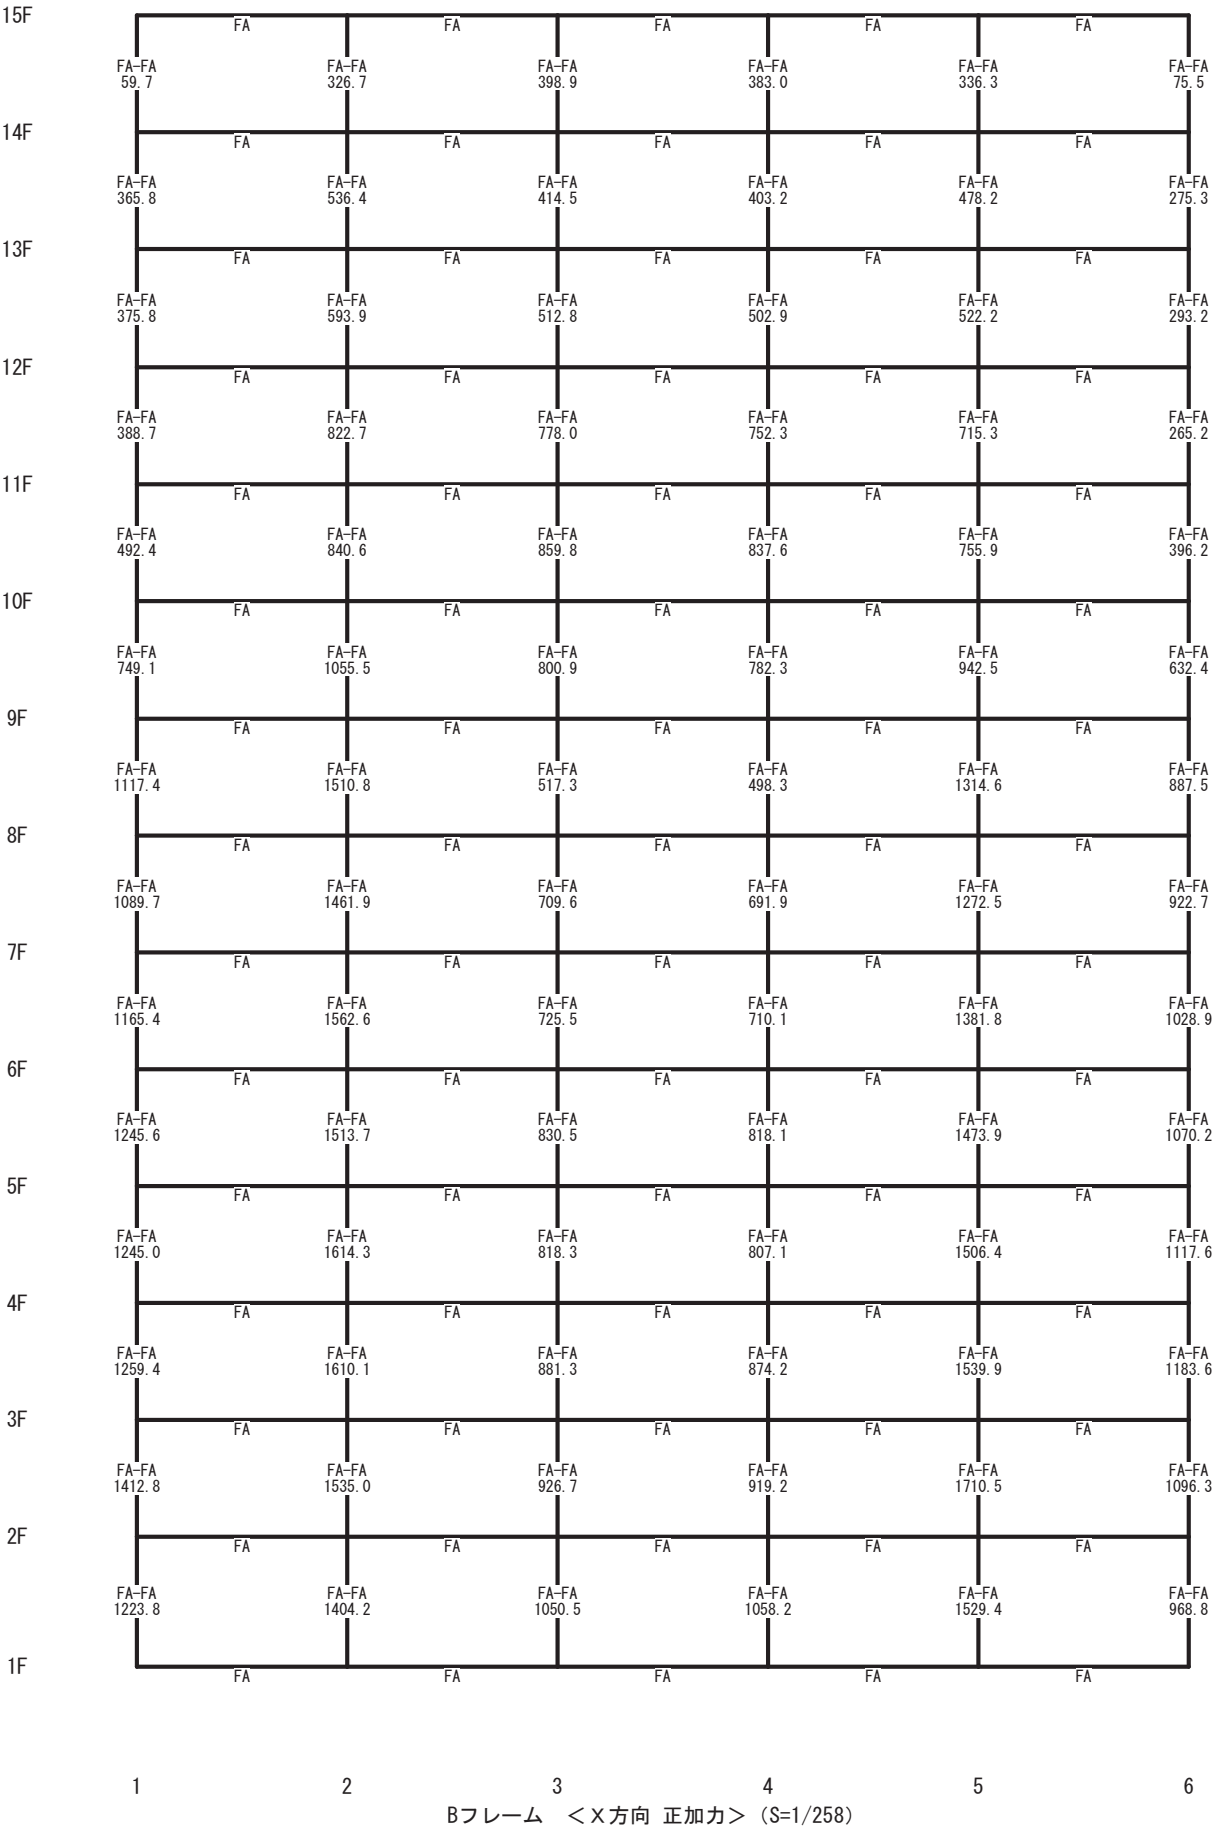


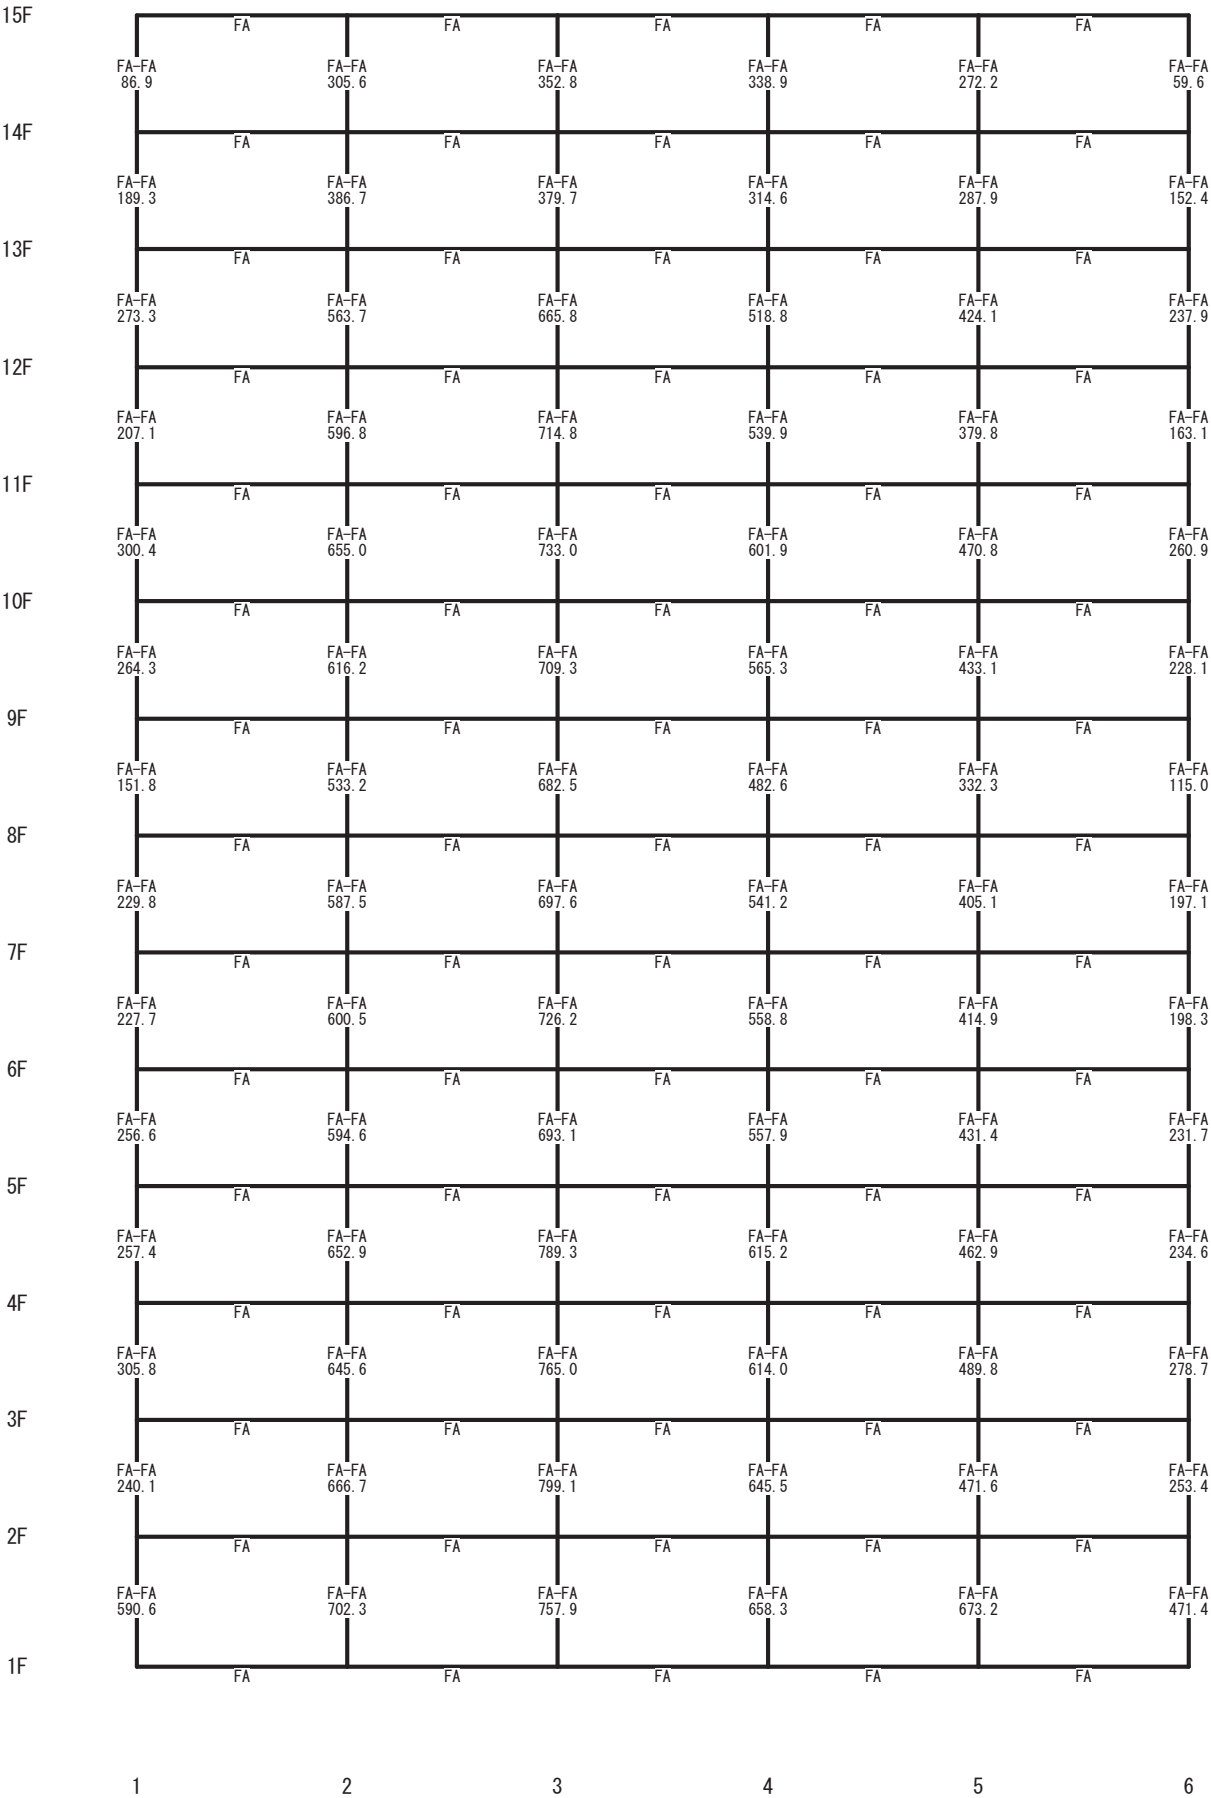



Cフレーム < X方向 正加力 > (S=1/258)

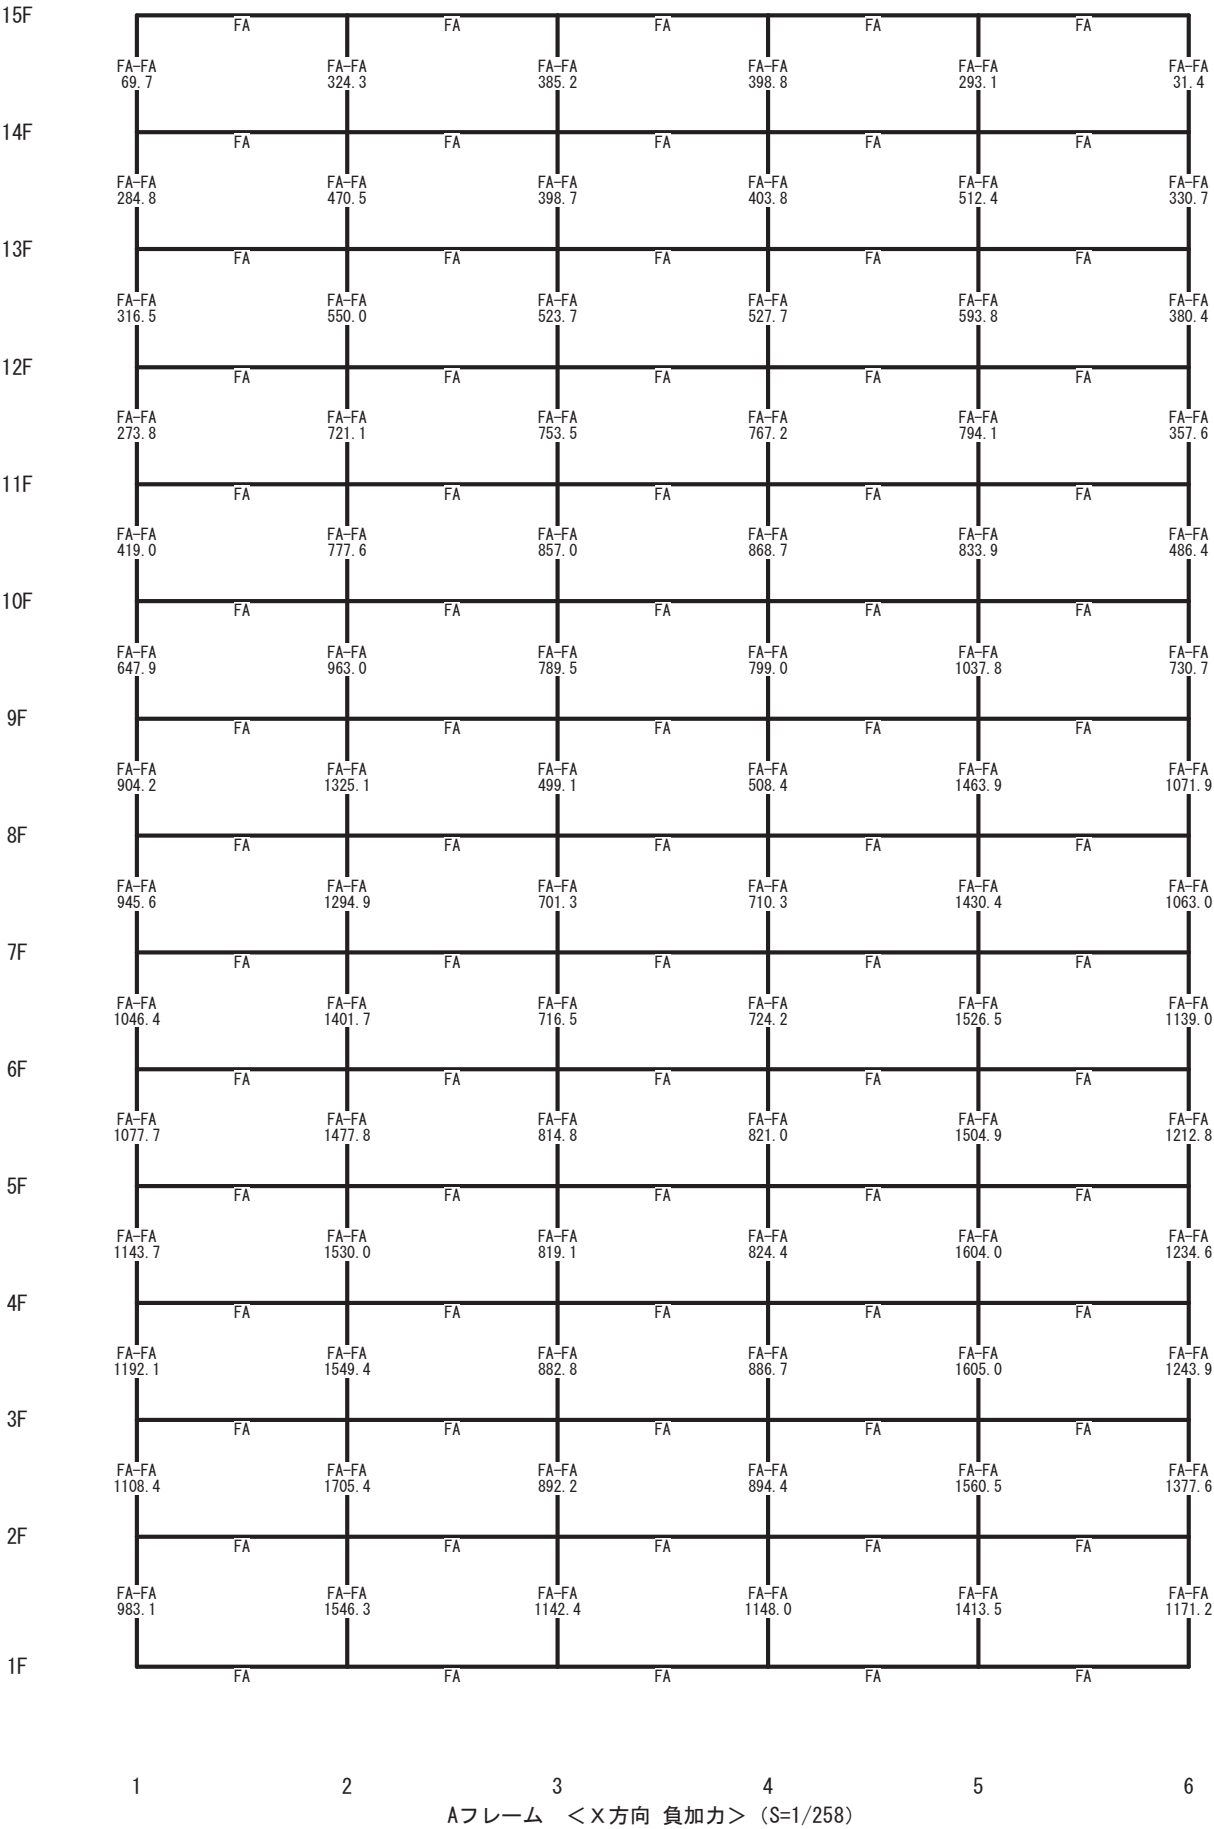

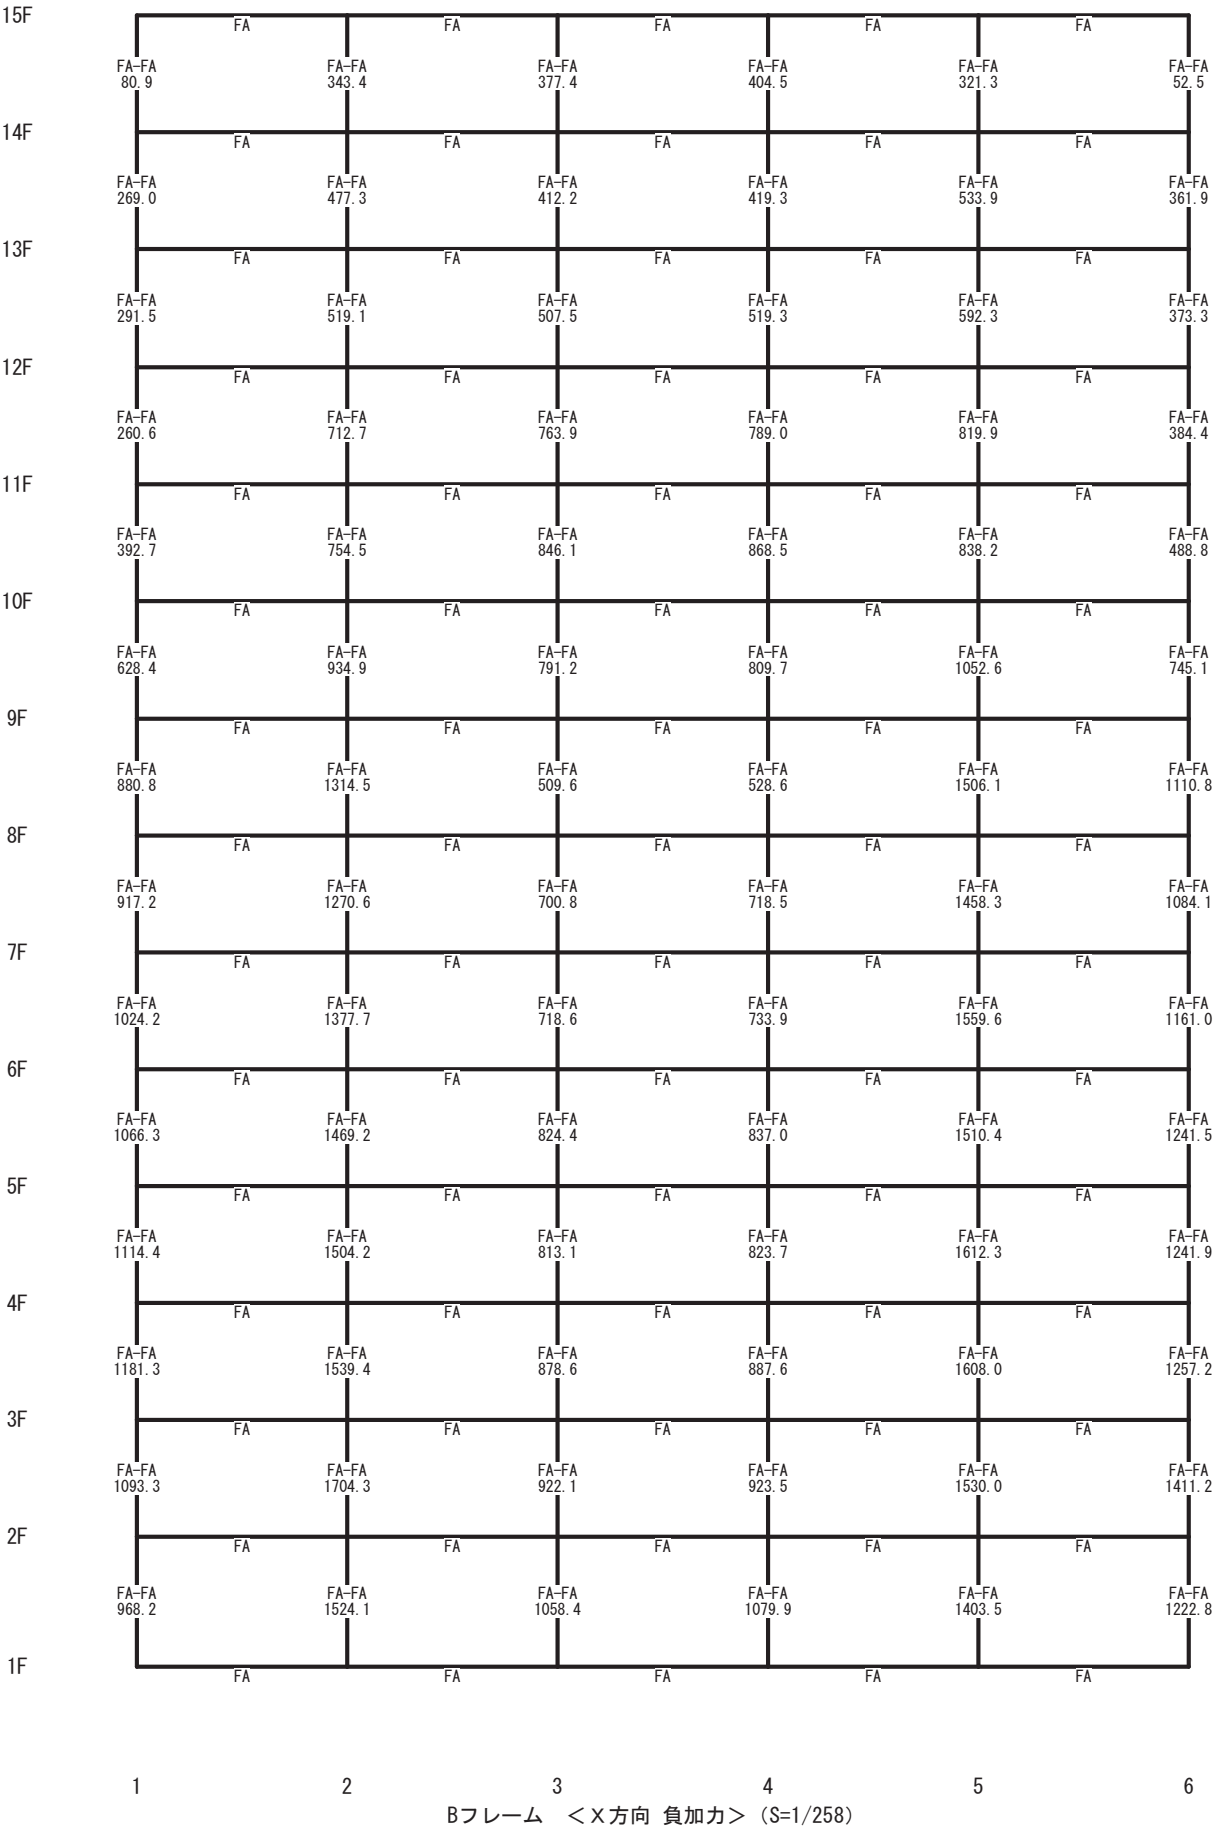


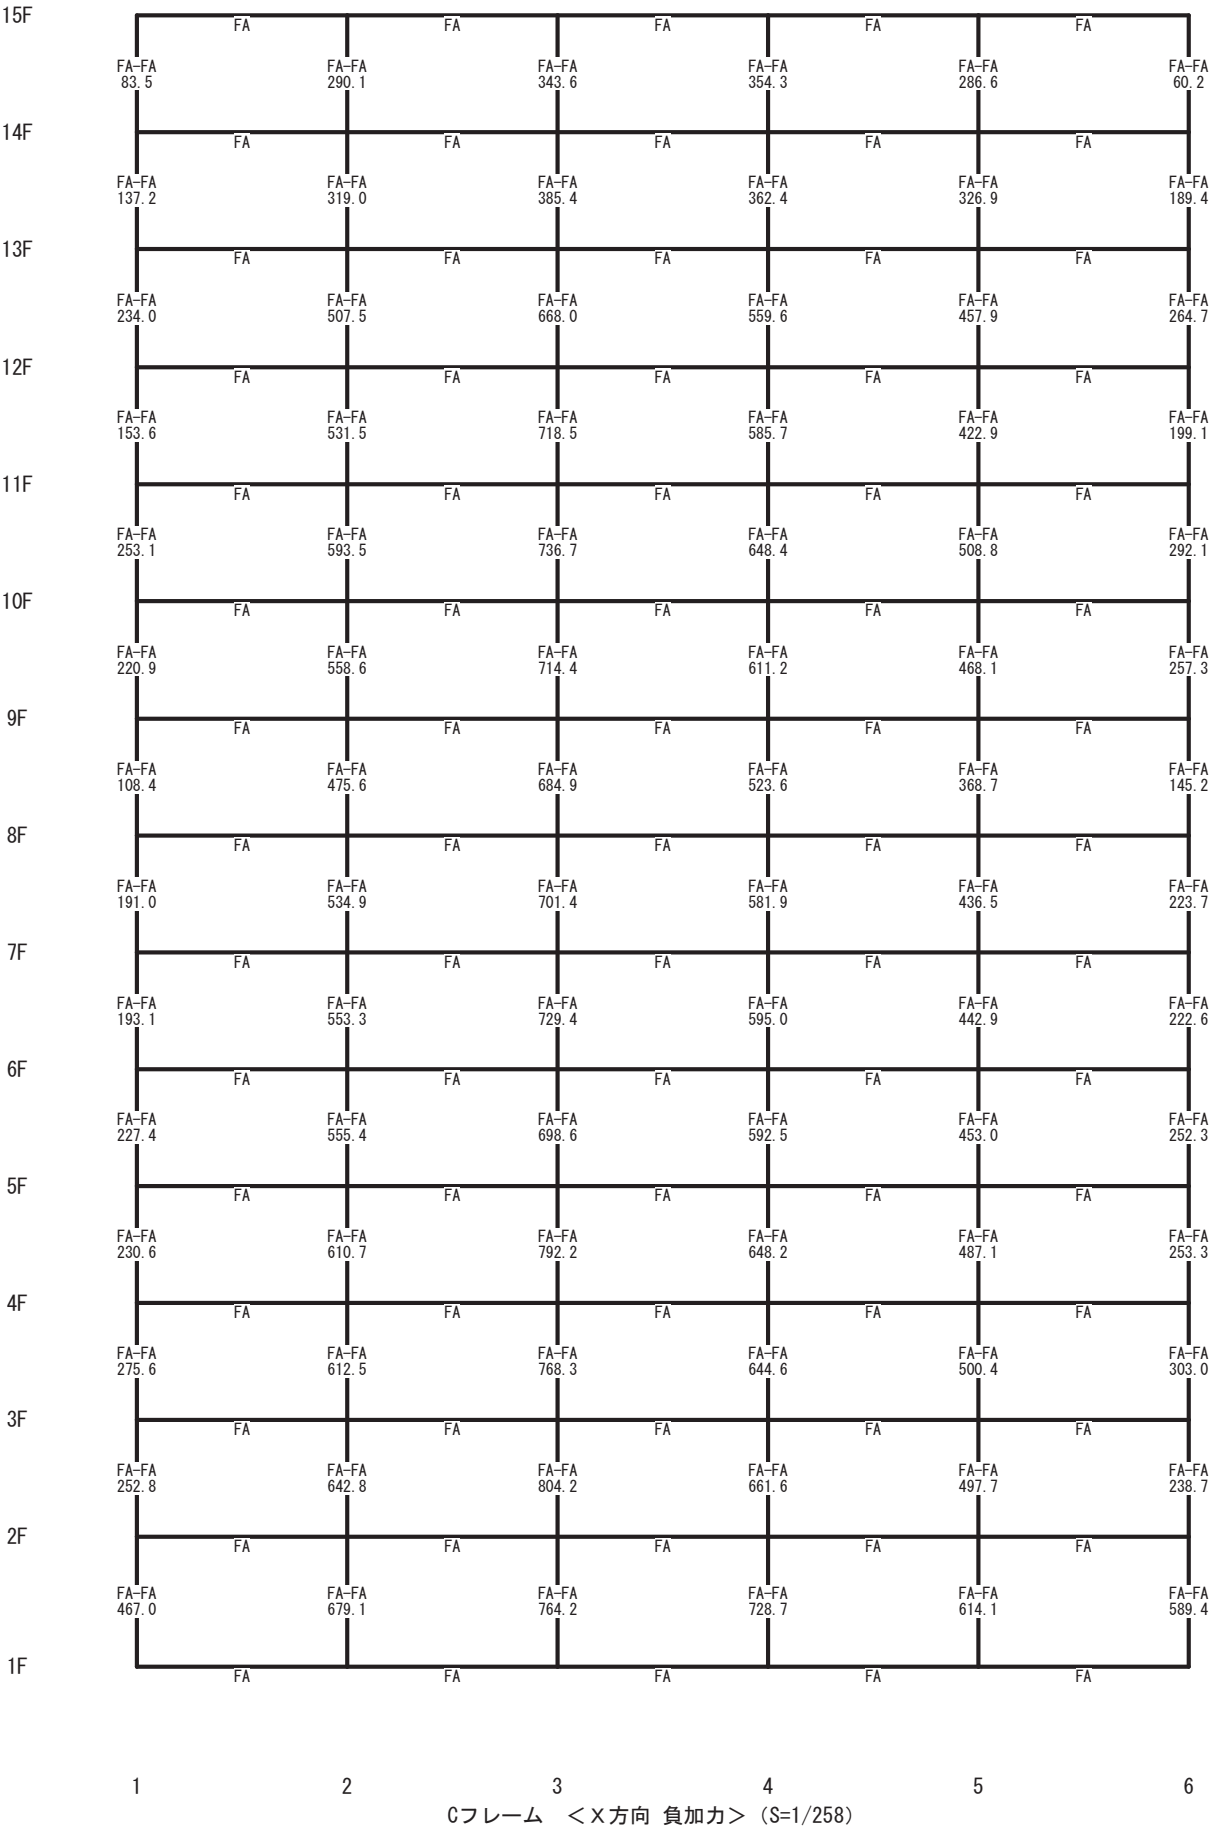

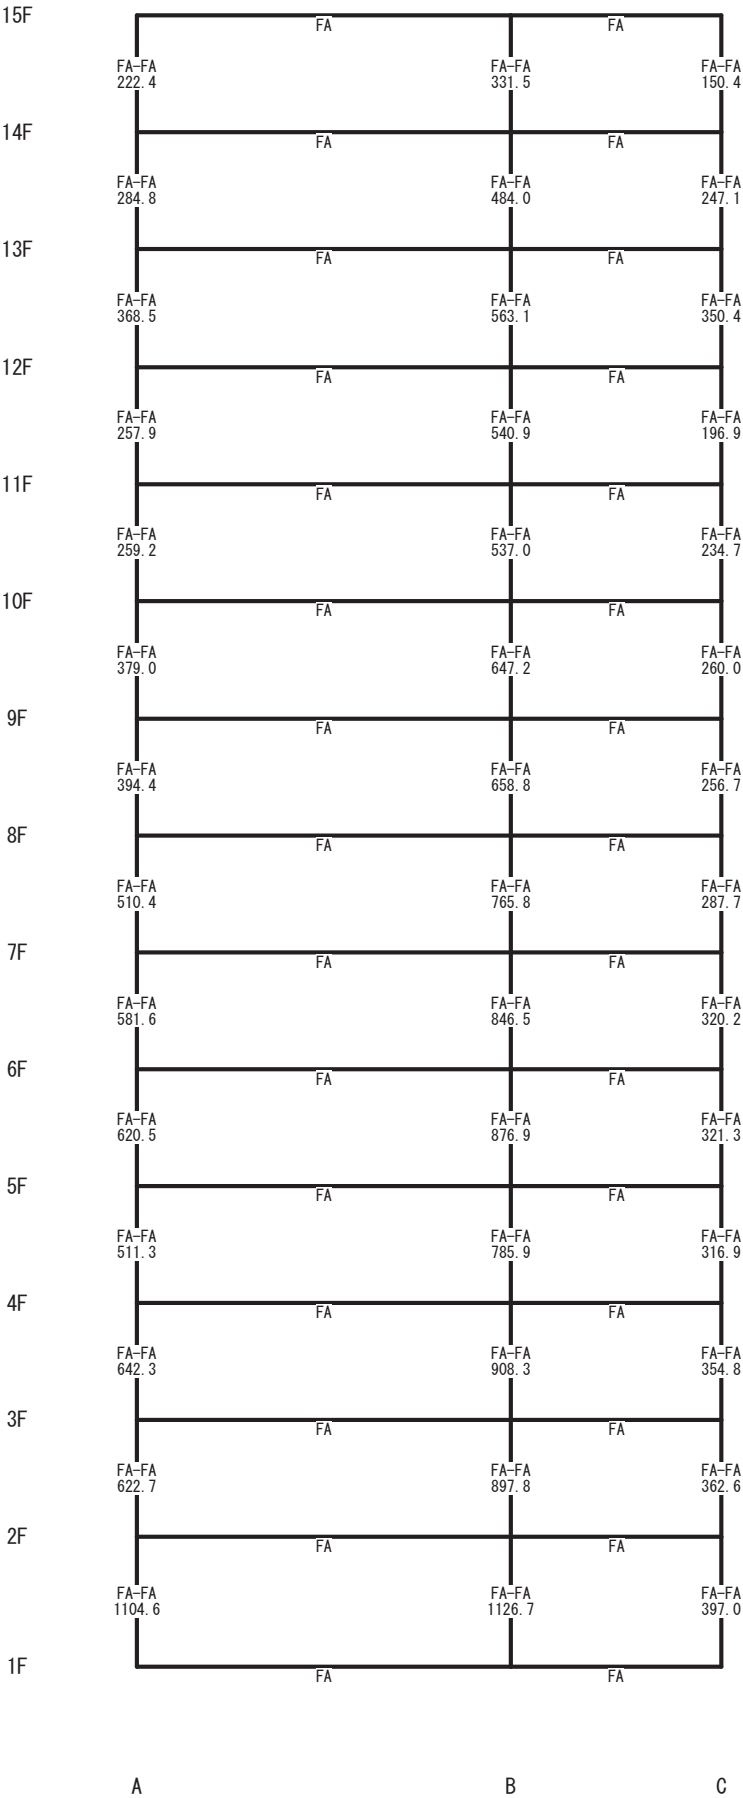


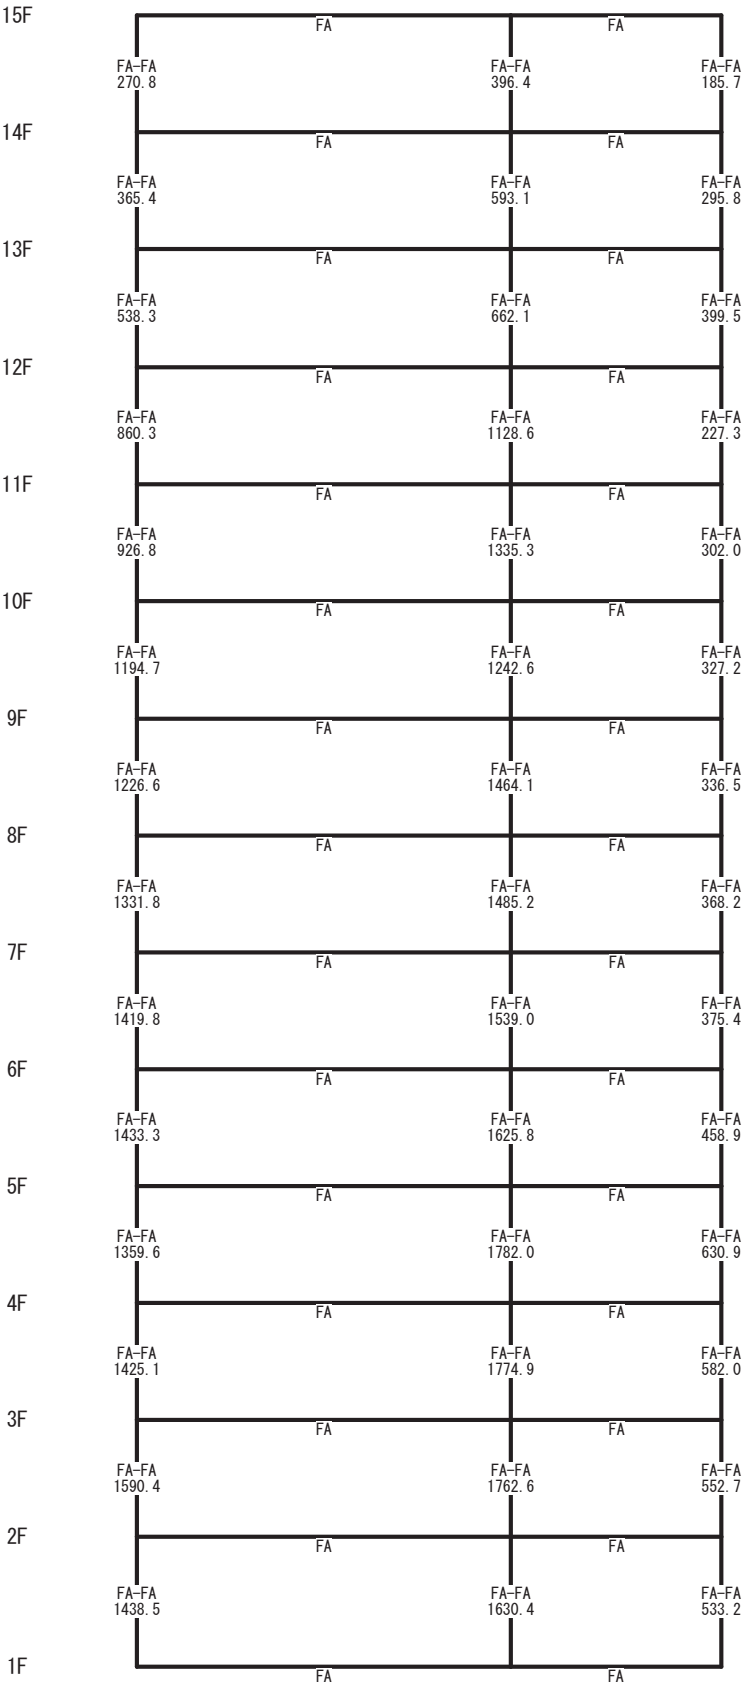


A B C
2フレーム <Y方向 正加力> (S=1/258)

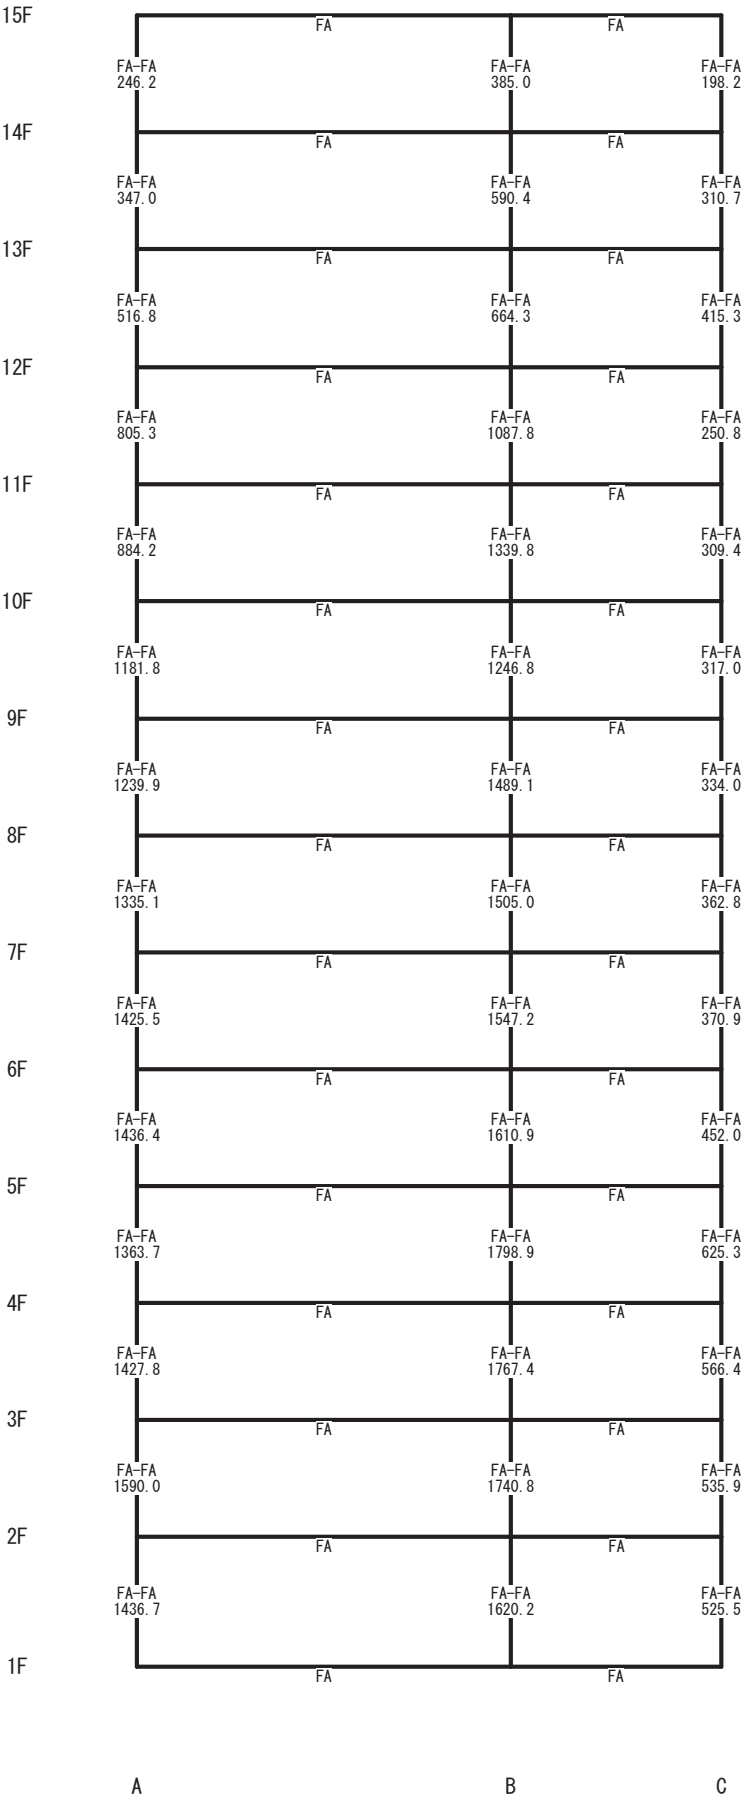



3フレーム ＜Y方向 正加力＞ (S=1/258)

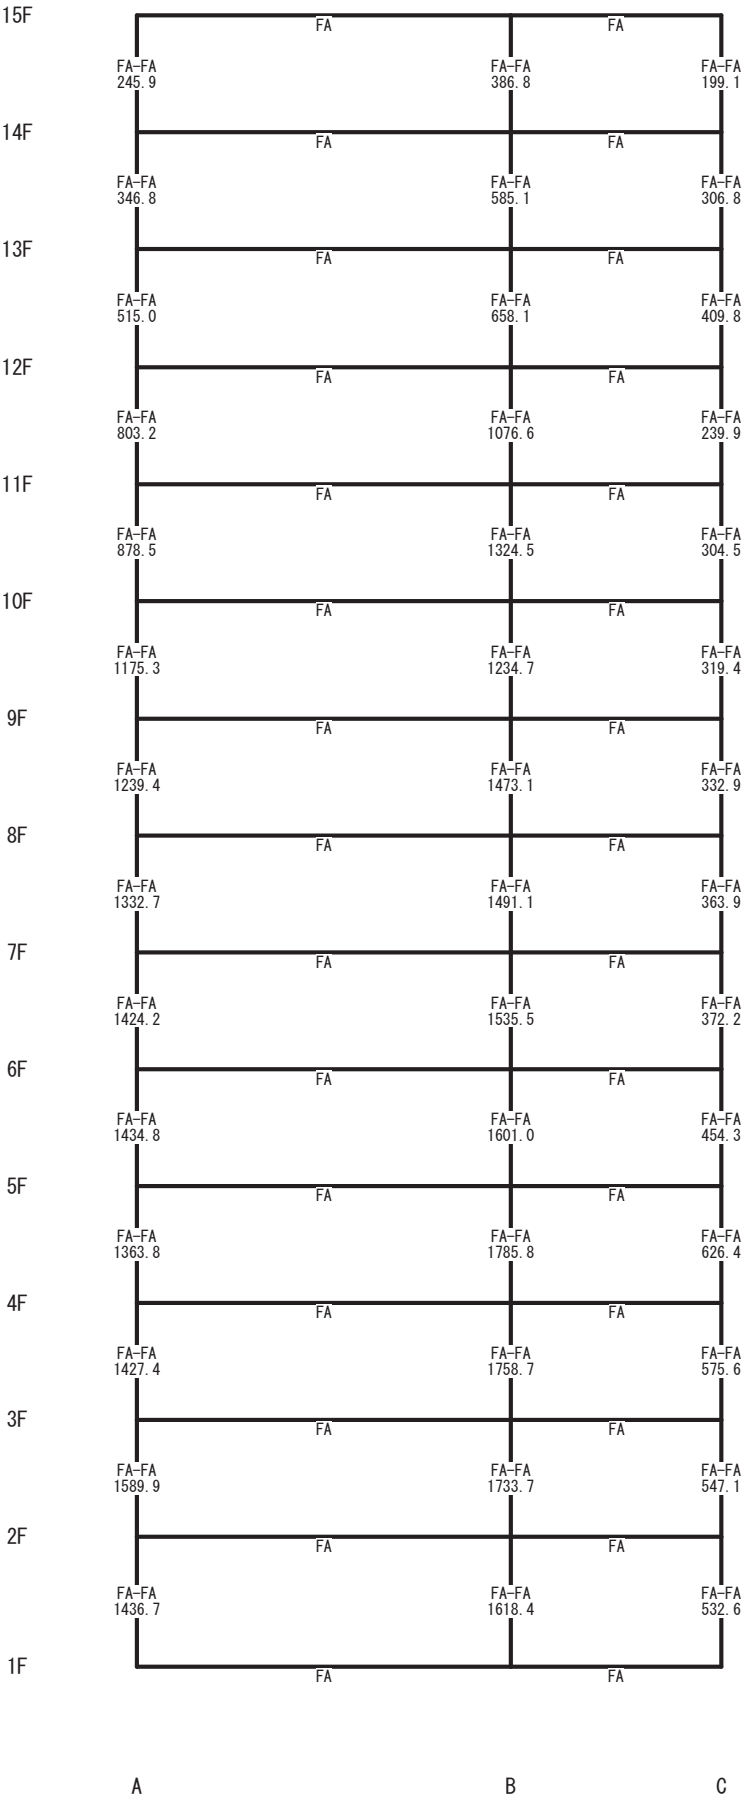


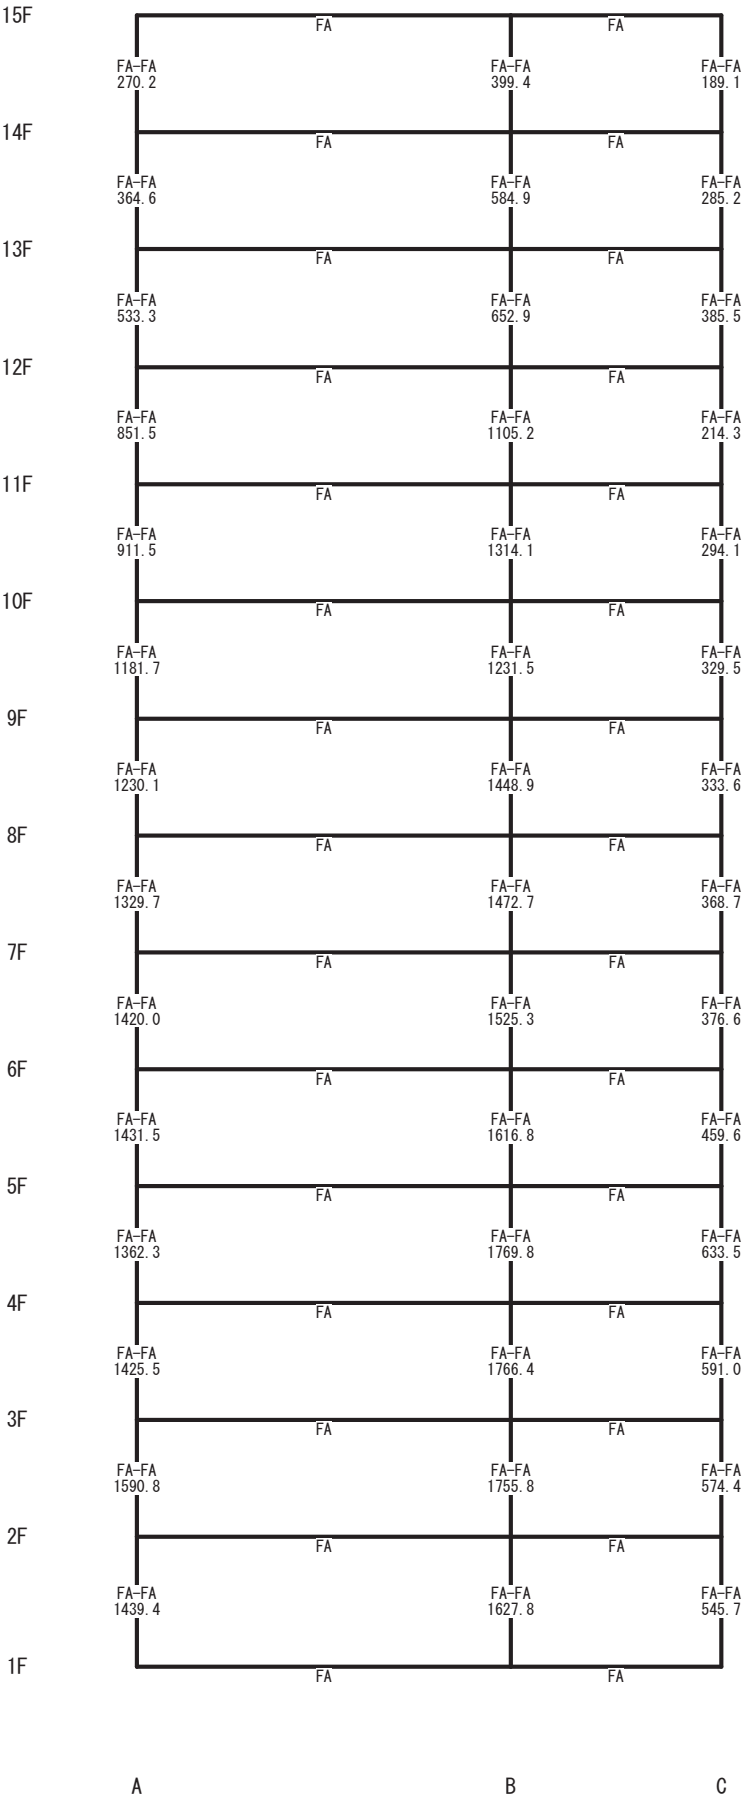



5フレーム <Y方向 正加力> (S=1/258)

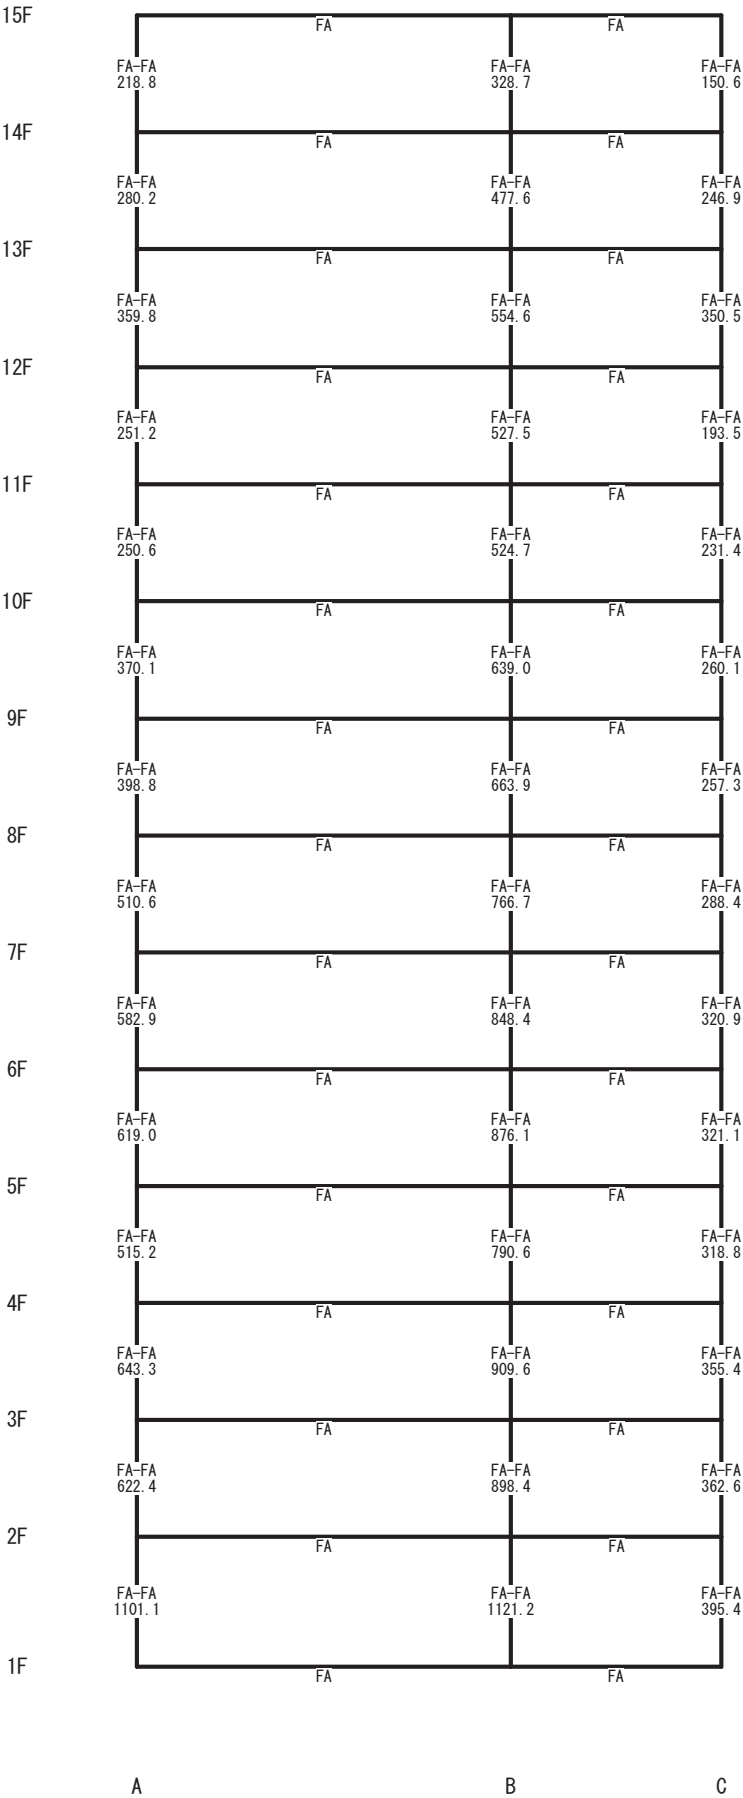


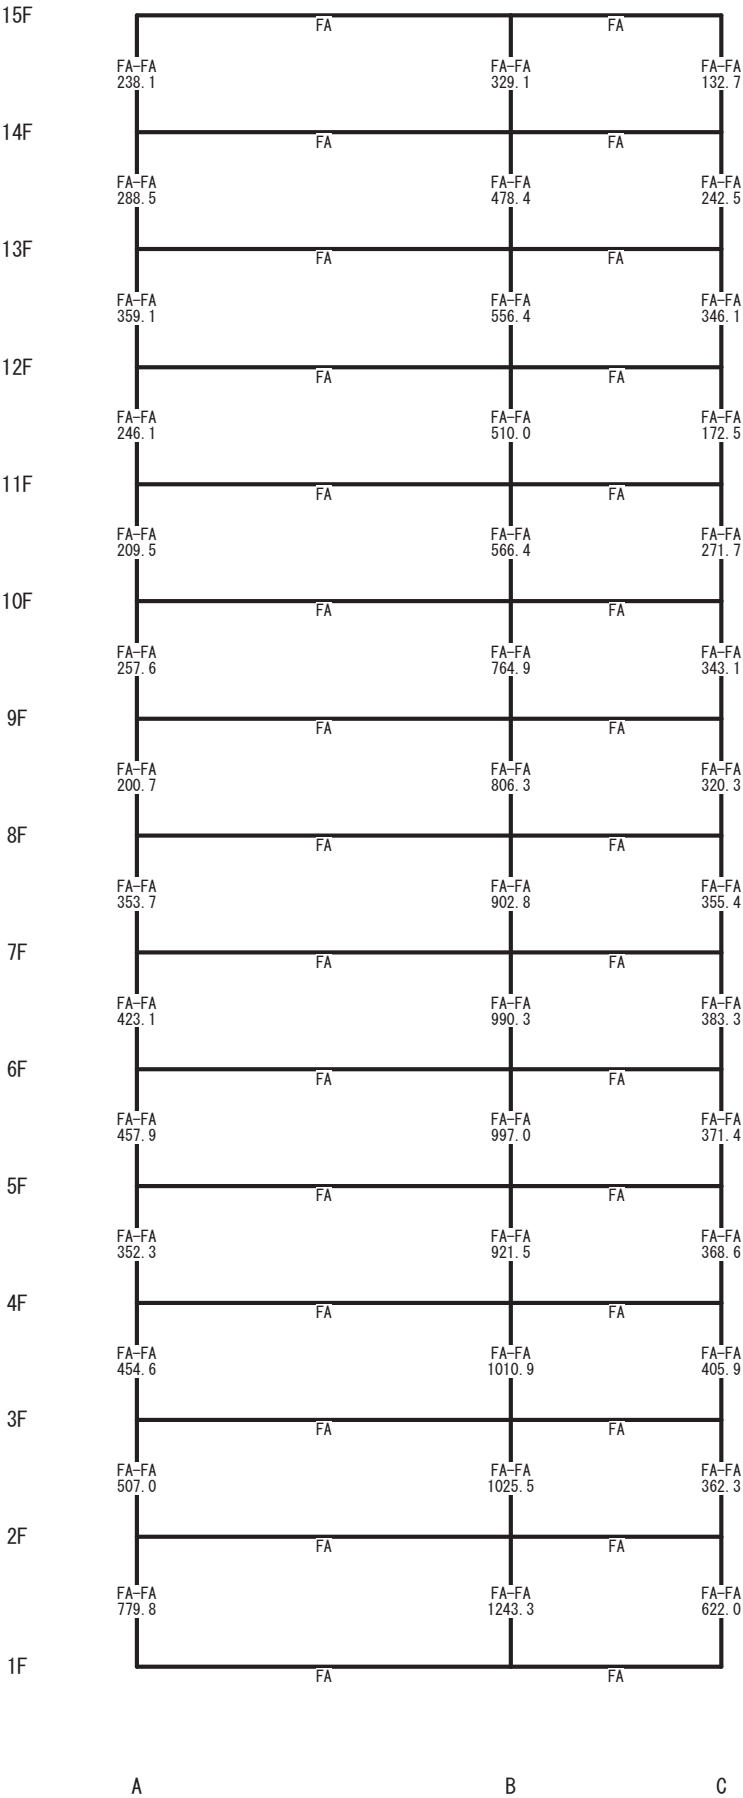


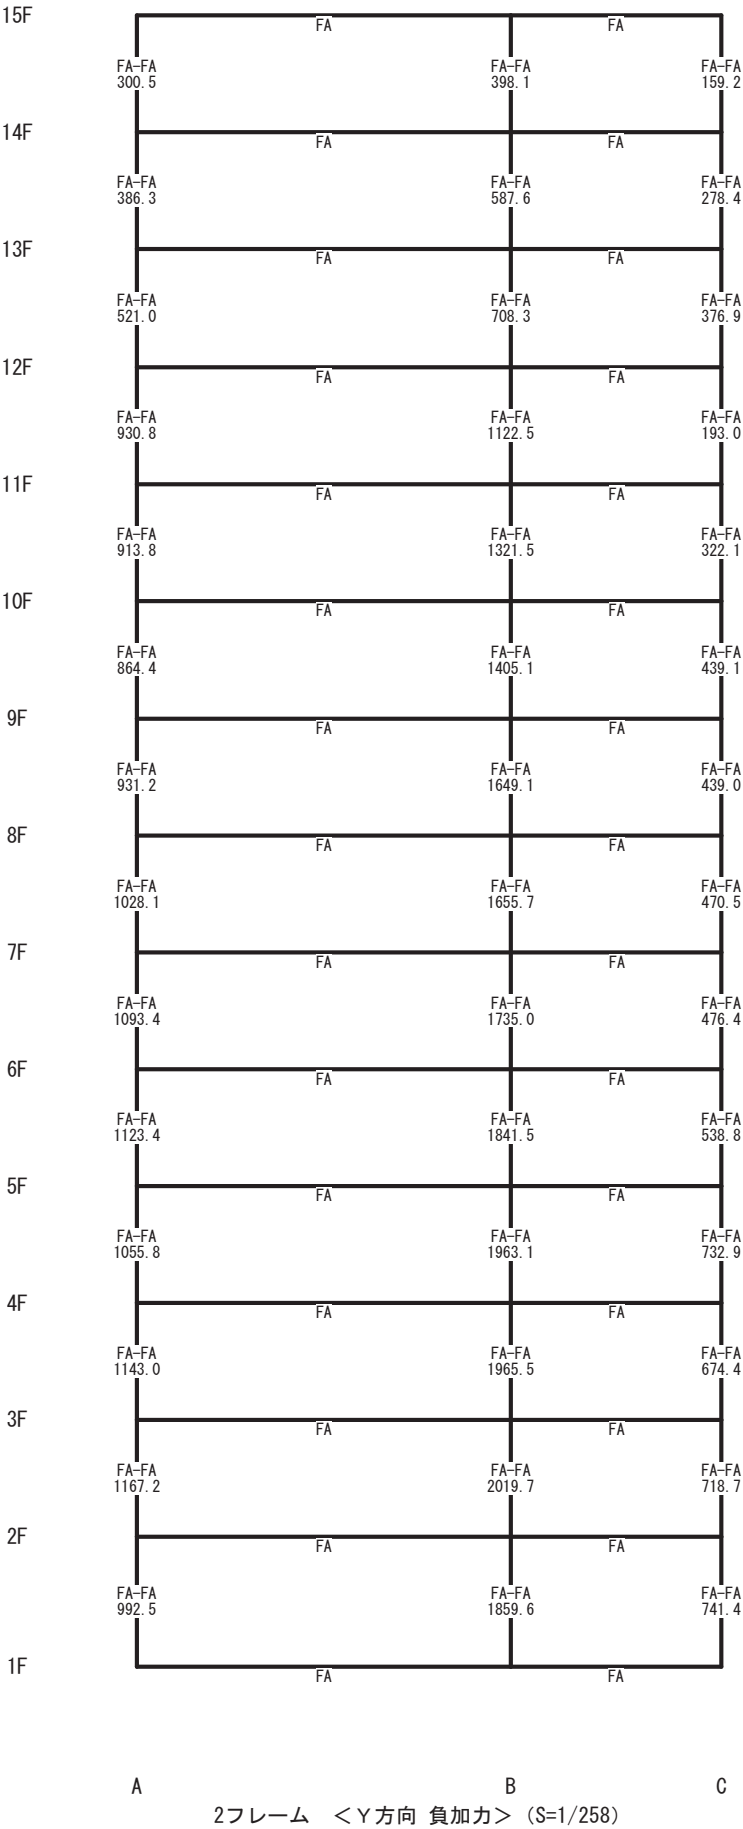

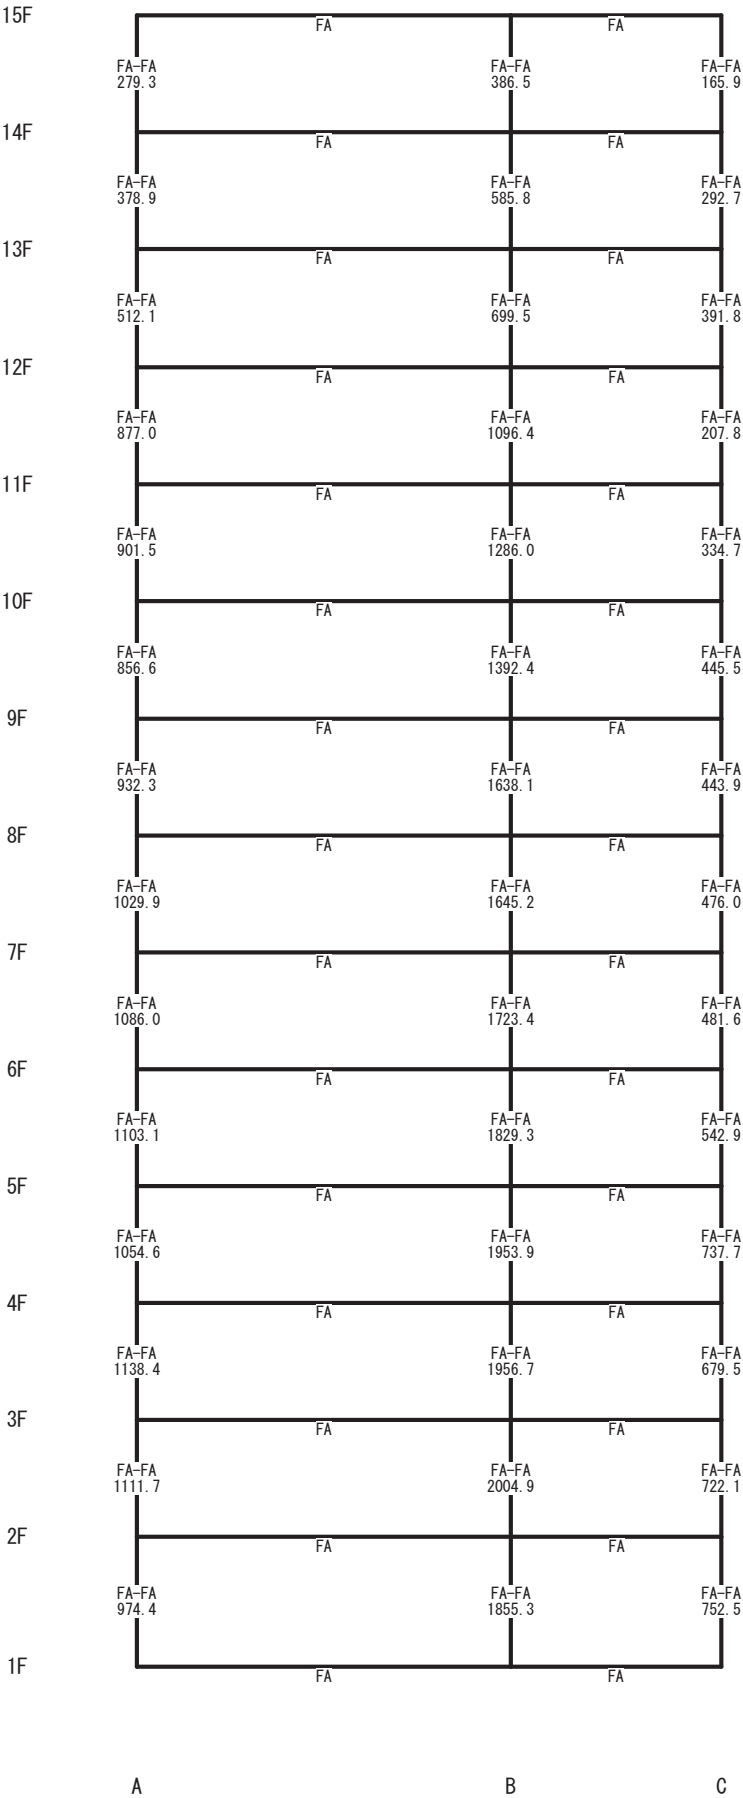

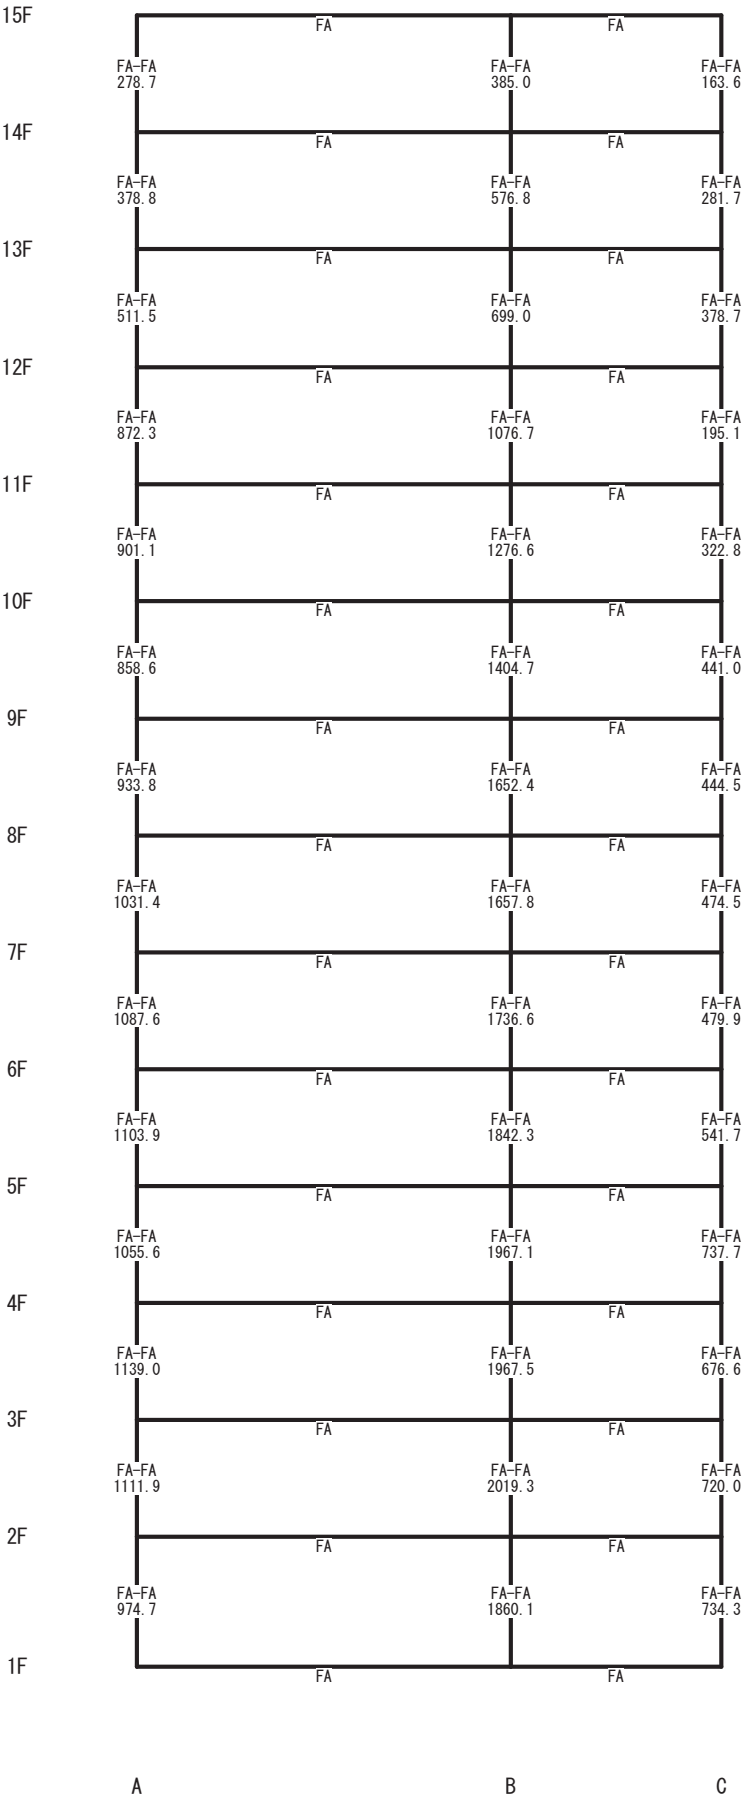

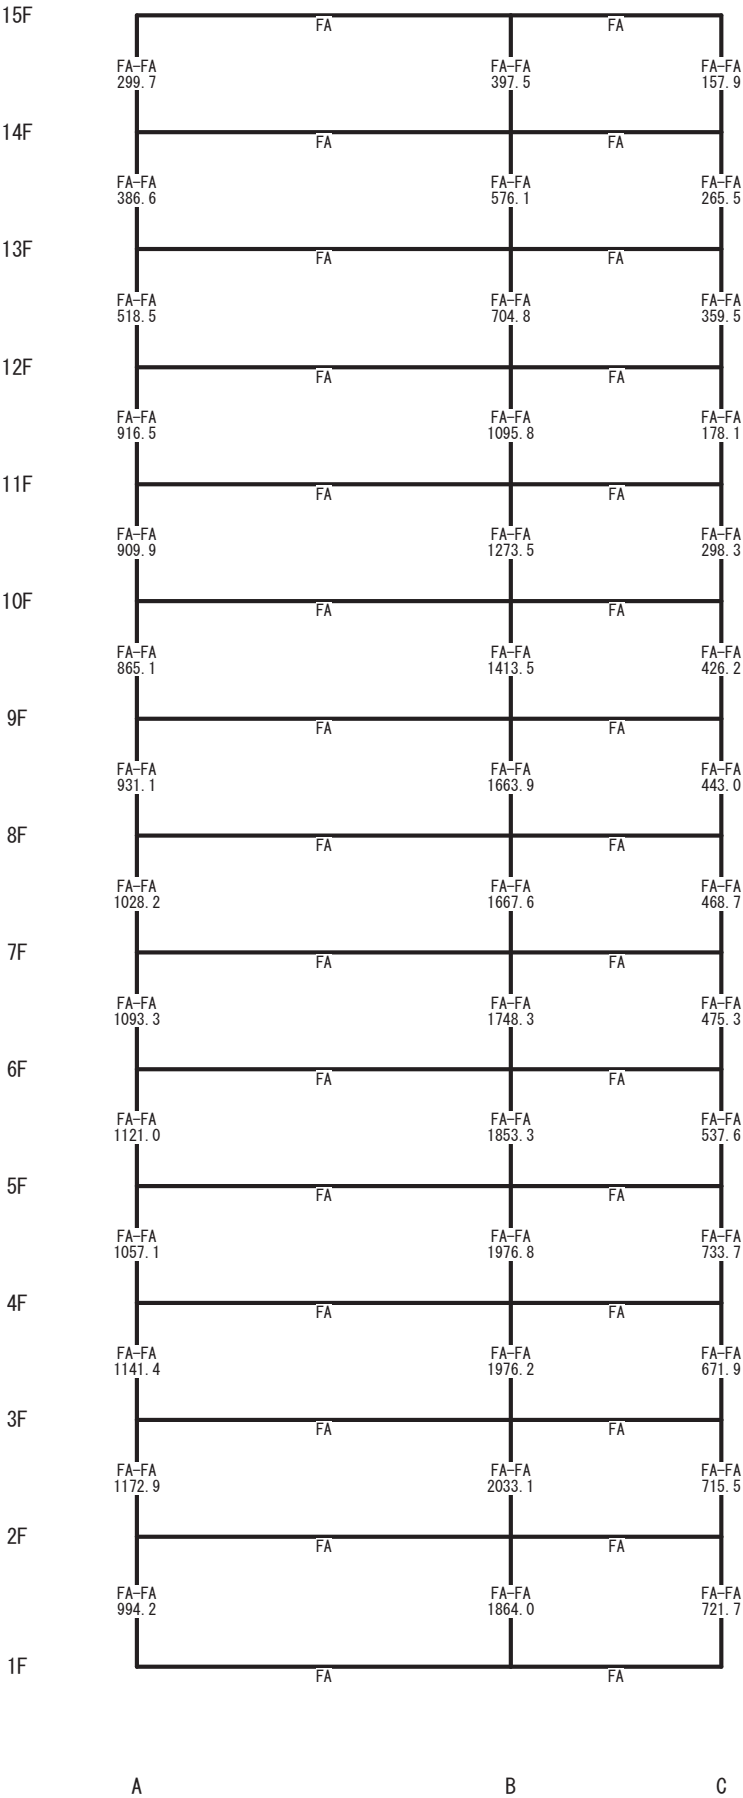

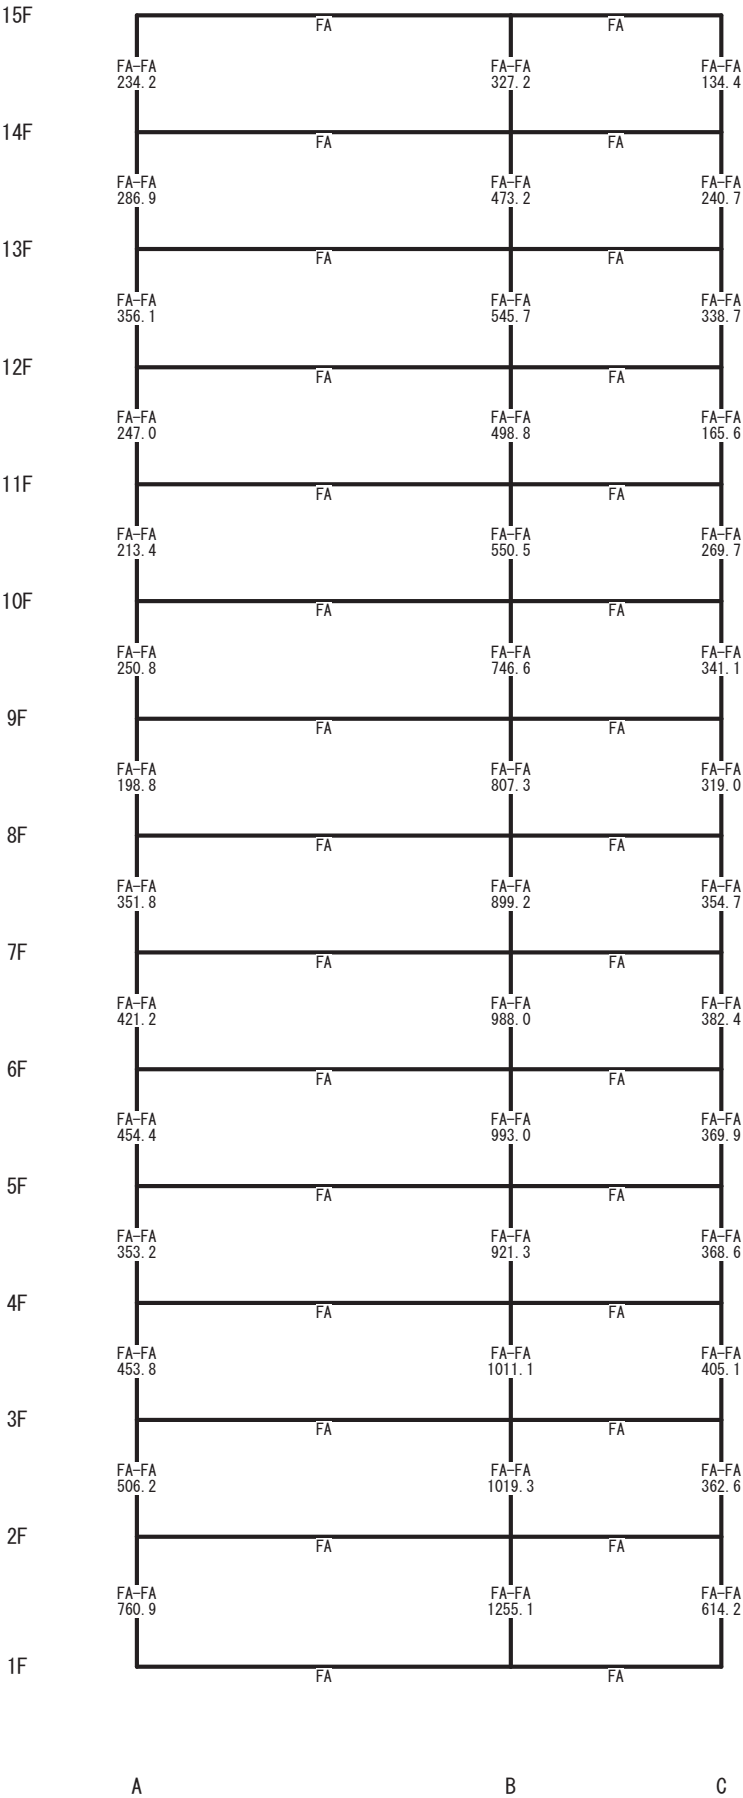

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1580.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	2409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	2901.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4962.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	2297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	14962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	6562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	6917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16634.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	B	7348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	合計	17813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1580.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	2401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	2892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10009.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6908.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	A	7359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1004.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1571.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	972.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13537.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	3507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1816.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3776.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18901.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2617.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4767.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	5	1228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6985.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13516.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3030.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1817.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3751.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3838.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	1504.3	0.0	1504.3	0.25	0.00	0.25
	B	1580.1	0.0	1580.1	0.26	0.00	0.26
	C	1416.0	0.0	1416.0	0.24	0.00	0.24
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4500.4	0.0	4500.4	0.75	0.00	0.75
13F	A	2410.0	0.0	2410.0	0.22	0.00	0.22
	B	2473.5	0.0	2473.5	0.23	0.00	0.23
	C	1710.5	0.0	1710.5	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6594.0	0.0	6594.0	0.61	0.00	0.61
12F	A	2901.3	0.0	2901.3	0.19	0.00	0.19
	B	2800.7	0.0	2800.7	0.18	0.00	0.18
	C	2683.7	0.0	2683.7	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8385.7	0.0	8385.7	0.54	0.00	0.54
11F	A	3683.7	0.0	3683.7	0.18	0.00	0.18
	B	3722.3	0.0	3722.3	0.18	0.00	0.18
	C	2601.5	0.0	2601.5	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.6	0.0	10007.6	0.49	0.00	0.49
10F	A	4257.8	0.0	4257.8	0.17	0.00	0.17
	B	4182.5	0.0	4182.5	0.16	0.00	0.16
	C	3021.9	0.0	3021.9	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11462.3	0.0	11462.3	0.45	0.00	0.45
9F	A	4979.4	0.0	4979.4	0.16	0.00	0.16
	B	4962.9	0.0	4962.9	0.16	0.00	0.16
	C	2816.3	0.0	2816.3	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12758.5	0.0	12758.5	0.42	0.00	0.42
8F	A	5784.1	0.0	5784.1	0.16	0.00	0.16
	B	5845.9	0.0	5845.9	0.17	0.00	0.17

Ai=2.860 Co=0.457

Ai=2.341 Co=0.457

Ai=2.065 Co=0.457

Ai=1.875 Co=0.457

Ai=1.731 Co=0.457

Ai=1.613 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	C	2297.3	0.0	2297.3	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13927.3	0.0	13927.3	0.39	0.00	0.39
7F	A	6155.8	0.0	6155.8	0.15	0.00	0.15
	B	6148.3	0.0	6148.3	0.15	0.00	0.15
	C	2658.3	0.0	2658.3	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14962.4	0.0	14962.4	0.37	0.00	0.37
6F	A	6562.4	0.0	6562.4	0.14	0.00	0.14
	B	6574.3	0.0	6574.3	0.14	0.00	0.14
	C	2726.4	0.0	2726.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15863.1	0.0	15863.1	0.35	0.00	0.35
5F	A	6917.0	0.0	6917.0	0.14	0.00	0.14
	B	6952.0	0.0	6952.0	0.14	0.00	0.14
	C	2765.3	0.0	2765.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16634.3	0.0	16634.3	0.33	0.00	0.33
4F	A	7164.0	0.0	7164.0	0.13	0.00	0.13
	B	7108.8	0.0	7108.8	0.13	0.00	0.13
	C	3012.2	0.0	3012.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17285.0	0.0	17285.0	0.31	0.00	0.31
3F	A	7366.4	0.0	7366.4	0.12	0.00	0.12
	B	7348.4	0.0	7348.4	0.12	0.00	0.12
	C	3098.8	0.0	3098.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17813.6	0.0	17813.6	0.29	0.00	0.29
2F	A	7541.0	0.0	7541.0	0.11	0.00	0.11
	B	7600.5	0.0	7600.5	0.12	0.00	0.12
	C	3076.4	0.0	3076.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.511 Co=0.457

Ai=1.421 Co=0.457

Ai=1.339 Co=0.457

Ai=1.264 Co=0.457

Ai=1.193 Co=0.457

Ai=1.126 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18218.0	0.0	18218.0	0.28	0.00	0.28
1F	A	7412.3	0.0	7412.3	0.10	0.00	0.10
	B	7234.9	0.0	7234.9	0.10	0.00	0.10
	C	3853.8	0.0	3853.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18501.0	0.0	18501.0	0.26	0.00	0.26

Ai=1.062 Co=0.457

Ai=1.000 Co=0.457

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	1502.6	0.0	1502.6	0.25	0.00	0.25
	B	1580.1	0.0	1580.1	0.26	0.00	0.26
	C	1418.4	0.0	1418.4	0.24	0.00	0.24
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4501.0	0.0	4501.0	0.75	0.00	0.75
13F	A	2401.0	0.0	2401.0	0.22	0.00	0.22
	B	2473.5	0.0	2473.5	0.23	0.00	0.23
	C	1720.4	0.0	1720.4	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6594.9	0.0	6594.9	0.61	0.00	0.61
12F	A	2892.1	0.0	2892.1	0.19	0.00	0.19
	B	2803.2	0.0	2803.2	0.18	0.00	0.18
	C	2691.6	0.0	2691.6	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8386.9	0.0	8386.9	0.54	0.00	0.54
11F	A	3667.3	0.0	3667.3	0.18	0.00	0.18
	B	3730.4	0.0	3730.4	0.18	0.00	0.18
	C	2611.4	0.0	2611.4	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10009.1	0.0	10009.1	0.49	0.00	0.49
10F	A	4242.6	0.0	4242.6	0.17	0.00	0.17
	B	4188.7	0.0	4188.7	0.17	0.00	0.17
	C	3032.7	0.0	3032.7	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.457

Ai=2.341 Co=0.457

Ai=2.065 Co=0.457

Ai=1.875 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11464.0	0.0	11464.0	0.45	0.00	0.45
9F	A	4967.9	0.0	4967.9	0.16	0.00	0.16
	B	4962.0	0.0	4962.0	0.16	0.00	0.16
	C	2830.6	0.0	2830.6	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12760.4	0.0	12760.4	0.42	0.00	0.42
8F	A	5772.5	0.0	5772.5	0.16	0.00	0.16
	B	5850.5	0.0	5850.5	0.17	0.00	0.17
	C	2306.4	0.0	2306.4	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13929.4	0.0	13929.4	0.39	0.00	0.39
7F	A	6145.5	0.0	6145.5	0.15	0.00	0.15
	B	6149.7	0.0	6149.7	0.15	0.00	0.15
	C	2669.5	0.0	2669.5	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14964.6	0.0	14964.6	0.37	0.00	0.37
6F	A	6554.3	0.0	6554.3	0.14	0.00	0.14
	B	6575.1	0.0	6575.1	0.14	0.00	0.14
	C	2736.1	0.0	2736.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15865.5	0.0	15865.5	0.35	0.00	0.35
5F	A	6908.9	0.0	6908.9	0.14	0.00	0.14
	B	6948.8	0.0	6948.8	0.14	0.00	0.14
	C	2779.2	0.0	2779.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16636.8	0.0	16636.8	0.33	0.00	0.33
4F	A	7155.8	0.0	7155.8	0.13	0.00	0.13
	B	7109.6	0.0	7109.6	0.13	0.00	0.13
	C	3022.2	0.0	3022.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17287.6	0.0	17287.6	0.31	0.00	0.31
3F	A	7360.0	0.0	7360.0	0.12	0.00	0.12
	B	7352.0	0.0	7352.0	0.12	0.00	0.12
	C	3104.3	0.0	3104.3	0.05	0.00	0.05

Ai=1.731 Co=0.457

Ai=1.613 Co=0.457

Ai=1.511 Co=0.457

Ai=1.421 Co=0.457

Ai=1.339 Co=0.457

Ai=1.264 Co=0.457

Ai=1.193 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17816.3	0.0	17816.3	0.29	0.00	0.29
2F	A	7538.5	0.0	7538.5	0.11	0.00	0.11
	B	7584.4	0.0	7584.4	0.12	0.00	0.12
	C	3097.9	0.0	3097.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18220.8	0.0	18220.8	0.28	0.00	0.28
1F	A	7404.4	0.0	7404.4	0.10	0.00	0.10
	B	7257.0	0.0	7257.0	0.10	0.00	0.10
	C	3842.4	0.0	3842.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18503.8	0.0	18503.8	0.26	0.00	0.26

Ai=1.126 Co=0.457

Ai=1.062 Co=0.457

Ai=1.000 Co=0.457

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	704.3	0.0	704.3	0.12	0.00	0.12
	2	852.8	0.0	852.8	0.14	0.00	0.14
	3	829.5	0.0	829.5	0.14	0.00	0.14
	4	831.8	0.0	831.8	0.14	0.00	0.14
	5	858.7	0.0	858.7	0.14	0.00	0.14
	6	698.1	0.0	698.1	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4775.2	0.0	4775.2	0.79	0.00	0.79
13F	1	1015.9	0.0	1015.9	0.09	0.00	0.09
	2	1254.4	0.0	1254.4	0.12	0.00	0.12
	3	1248.2	0.0	1248.2	0.12	0.00	0.12
	4	1238.7	0.0	1238.7	0.11	0.00	0.11
	5	1234.8	0.0	1234.8	0.11	0.00	0.11
	6	1004.8	0.0	1004.8	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6996.7	0.0	6996.7	0.65	0.00	0.65
12F	1	1282.0	0.0	1282.0	0.08	0.00	0.08
	2	1599.9	0.0	1599.9	0.10	0.00	0.10
	3	1596.4	0.0	1596.4	0.10	0.00	0.10
	4	1582.9	0.0	1582.9	0.10	0.00	0.10
	5	1571.7	0.0	1571.7	0.10	0.00	0.10
	6	1265.0	0.0	1265.0	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
11F	合計	8897.9	0.0	8897.9	0.57	0.00	0.57
	1	995.7	0.0	995.7	0.05	0.00	0.05
	2	2216.2	0.0	2216.2	0.11	0.00	0.11
	3	2144.0	0.0	2144.0	0.10	0.00	0.10
	4	2119.7	0.0	2119.7	0.10	0.00	0.10

Ai=2.860 Co=0.485

Ai=2.341 Co=0.485

Ai=2.065 Co=0.485

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	2171.1	0.0	2171.1	0.11	0.00	0.11
	6	972.2	0.0	972.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10618.8	0.0	10618.8	0.52	0.00	0.52
10F	1	1030.9	0.0	1030.9	0.04	0.00	0.04
	2	2564.1	0.0	2564.1	0.10	0.00	0.10
	3	2533.4	0.0	2533.4	0.10	0.00	0.10
	4	2507.5	0.0	2507.5	0.10	0.00	0.10
	5	2519.7	0.0	2519.7	0.10	0.00	0.10
	6	1006.7	0.0	1006.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12162.4	0.0	12162.4	0.48	0.00	0.48
9F	1	1286.2	0.0	1286.2	0.04	0.00	0.04
	2	2764.5	0.0	2764.5	0.09	0.00	0.09
	3	2745.7	0.0	2745.7	0.09	0.00	0.09
	4	2729.4	0.0	2729.4	0.09	0.00	0.09
	5	2742.7	0.0	2742.7	0.09	0.00	0.09
	6	1269.3	0.0	1269.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13537.8	0.0	13537.8	0.45	0.00	0.45
8F	1	1309.9	0.0	1309.9	0.04	0.00	0.04
	2	3027.1	0.0	3027.1	0.09	0.00	0.09
	3	3063.0	0.0	3063.0	0.09	0.00	0.09
	4	3045.3	0.0	3045.3	0.09	0.00	0.09
	5	3012.6	0.0	3012.6	0.09	0.00	0.09
	6	1319.9	0.0	1319.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14777.9	0.0	14777.9	0.42	0.00	0.42
7F	1	1563.9	0.0	1563.9	0.04	0.00	0.04
	2	3185.2	0.0	3185.2	0.08	0.00	0.08
	3	3202.9	0.0	3202.9	0.08	0.00	0.08
	4	3187.7	0.0	3187.7	0.08	0.00	0.08
	5	3171.0	0.0	3171.0	0.08	0.00	0.08
	6	1565.6	0.0	1565.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15876.3	0.0	15876.3	0.39	0.00	0.39
6F	1	1748.3	0.0	1748.3	0.04	0.00	0.04
	2	3334.3	0.0	3334.3	0.07	0.00	0.07
	3	3343.5	0.0	3343.5	0.07	0.00	0.07
	4	3331.8	0.0	3331.8	0.07	0.00	0.07
	5	3321.9	0.0	3321.9	0.07	0.00	0.07
	6	1752.2	0.0	1752.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16832.0	0.0	16832.0	0.37	0.00	0.37
5F	1	1818.8	0.0	1818.8	0.04	0.00	0.04
	2	3518.0	0.0	3518.0	0.07	0.00	0.07
	3	3499.3	0.0	3499.3	0.07	0.00	0.07
	4	3490.1	0.0	3490.1	0.07	0.00	0.07
	5	3508.0	0.0	3508.0	0.07	0.00	0.07
	6	1816.2	0.0	1816.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.875 Co=0.485

Ai=1.731 Co=0.485

Ai=1.613 Co=0.485

Ai=1.511 Co=0.485

Ai=1.421 Co=0.485

Ai=1.339 Co=0.485

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	合計	17650.3	0.0	17650.3	0.35	0.00	0.35	Ai=1.264 Co=0.485
4F	1	1614.1	0.0	1614.1	0.03	0.00	0.03	
	2	3772.5	0.0	3772.5	0.07	0.00	0.07	
	3	3787.9	0.0	3787.9	0.07	0.00	0.07	
	4	3776.0	0.0	3776.0	0.07	0.00	0.07	
	5	3765.6	0.0	3765.6	0.07	0.00	0.07	
	6	1624.6	0.0	1624.6	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18340.7	0.0	18340.7	0.33	0.00	0.33	Ai=1.193 Co=0.485
3F	1	1905.4	0.0	1905.4	0.03	0.00	0.03	Ai=1.126 Co=0.485
	2	3781.9	0.0	3781.9	0.06	0.00	0.06	
	3	3761.6	0.0	3761.6	0.06	0.00	0.06	
	4	3761.6	0.0	3761.6	0.06	0.00	0.06	
	5	3782.9	0.0	3782.9	0.06	0.00	0.06	
	6	1908.2	0.0	1908.2	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18901.7	0.0	18901.7	0.31	0.00	0.31	
2F	1	1883.2	0.0	1883.2	0.03	0.00	0.03	Ai=1.000 Co=0.485
	2	3905.8	0.0	3905.8	0.06	0.00	0.06	
	3	3866.7	0.0	3866.7	0.06	0.00	0.06	
	4	3870.7	0.0	3870.7	0.06	0.00	0.06	
	5	3921.0	0.0	3921.0	0.06	0.00	0.06	
	6	1883.5	0.0	1883.5	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19330.8	0.0	19330.8	0.29	0.00	0.29	
1F	1	2628.3	0.0	2628.3	0.04	0.00	0.04	Ai=1.000 Co=0.485
	2	3602.1	0.0	3602.1	0.05	0.00	0.05	
	3	3582.4	0.0	3582.4	0.05	0.00	0.05	
	4	3587.6	0.0	3587.6	0.05	0.00	0.05	
	5	3612.9	0.0	3612.9	0.05	0.00	0.05	
	6	2617.7	0.0	2617.7	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19631.0	0.0	19631.0	0.28	0.00	0.28	

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / ∑ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	700.0	0.0	700.0	0.12	0.00	0.12	
	2	857.7	0.0	857.7	0.14	0.00	0.14	
	3	831.7	0.0	831.7	0.14	0.00	0.14	
	4	827.3	0.0	827.3	0.14	0.00	0.14	
	5	855.1	0.0	855.1	0.14	0.00	0.14	
	6	695.9	0.0	695.9	0.12	0.00	0.12	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	4767.6	0.0	4767.6	0.79	0.00	0.79	Ai=2.860 Co=0.484	
13F	1	1009.4	0.0	1009.4	0.09	0.00		0.09
	2	1252.4	0.0	1252.4	0.12	0.00		0.12
	3	1257.4	0.0	1257.4	0.12	0.00		0.12
	4	1237.3	0.0	1237.3	0.11	0.00		0.11
	5	1228.2	0.0	1228.2	0.11	0.00		0.11
	6	1000.8	0.0	1000.8	0.09	0.00		0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00		0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00		0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	6985.6	0.0	6985.6	0.65	0.00	0.65	Ai=2.341 Co=0.484	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1261.6	0.0	1261.6	0.08	0.00	0.08
	2	1606.3	0.0	1606.3	0.10	0.00	0.10
	3	1603.4	0.0	1603.4	0.10	0.00	0.10
	4	1589.2	0.0	1589.2	0.10	0.00	0.10
	5	1582.7	0.0	1582.7	0.10	0.00	0.10
	6	1240.5	0.0	1240.5	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8883.7	0.0	8883.7	0.57	0.00	0.57
11F	1	928.6	0.0	928.6	0.05	0.00	0.05
	2	2246.3	0.0	2246.3	0.11	0.00	0.11
	3	2181.2	0.0	2181.2	0.11	0.00	0.11
	4	2144.0	0.0	2144.0	0.10	0.00	0.10
	5	2190.4	0.0	2190.4	0.11	0.00	0.11
	6	911.5	0.0	911.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10601.9	0.0	10601.9	0.52	0.00	0.52
10F	1	1047.6	0.0	1047.6	0.04	0.00	0.04
	2	2557.4	0.0	2557.4	0.10	0.00	0.10
	3	2522.3	0.0	2522.3	0.10	0.00	0.10
	4	2500.5	0.0	2500.5	0.10	0.00	0.10
	5	2481.7	0.0	2481.7	0.10	0.00	0.10
	6	1033.6	0.0	1033.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12143.0	0.0	12143.0	0.48	0.00	0.48
9F	1	1365.7	0.0	1365.7	0.05	0.00	0.05
	2	2708.6	0.0	2708.6	0.09	0.00	0.09
	3	2694.5	0.0	2694.5	0.09	0.00	0.09
	4	2704.3	0.0	2704.3	0.09	0.00	0.09
	5	2704.7	0.0	2704.7	0.09	0.00	0.09
	6	1338.5	0.0	1338.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13516.3	0.0	13516.3	0.45	0.00	0.45
8F	1	1327.2	0.0	1327.2	0.04	0.00	0.04
	2	3019.3	0.0	3019.3	0.09	0.00	0.09
	3	3014.2	0.0	3014.2	0.09	0.00	0.09
	4	3030.6	0.0	3030.6	0.09	0.00	0.09
	5	3037.9	0.0	3037.9	0.09	0.00	0.09
	6	1325.1	0.0	1325.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14754.4	0.0	14754.4	0.42	0.00	0.42
7F	1	1611.9	0.0	1611.9	0.04	0.00	0.04
	2	3154.3	0.0	3154.3	0.08	0.00	0.08
	3	3151.0	0.0	3151.0	0.08	0.00	0.08
	4	3163.7	0.0	3163.7	0.08	0.00	0.08
	5	3164.5	0.0	3164.5	0.08	0.00	0.08
	6	1605.7	0.0	1605.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15851.0	0.0	15851.0	0.39	0.00	0.39
6F	1	1796.7	0.0	1796.7	0.04	0.00	0.04
	2	3304.8	0.0	3304.8	0.07	0.00	0.07
	3	3291.0	0.0	3291.0	0.07	0.00	0.07
	4	3304.2	0.0	3304.2	0.07	0.00	0.07
	5	3316.9	0.0	3316.9	0.07	0.00	0.07

Ai=2.065 Co=0.484

Ai=1.875 Co=0.484

Ai=1.731 Co=0.484

Ai=1.613 Co=0.484

Ai=1.511 Co=0.484

Ai=1.421 Co=0.484

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	6	1791.6	0.0	1791.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16805.2	0.0	16805.2	0.37	0.00	0.37
5F	1	1826.3	0.0	1826.3	0.04	0.00	0.04
	2	3503.7	0.0	3503.7	0.07	0.00	0.07
	3	3475.3	0.0	3475.3	0.07	0.00	0.07
	4	3487.8	0.0	3487.8	0.07	0.00	0.07
	5	3511.9	0.0	3511.9	0.07	0.00	0.07
	6	1817.2	0.0	1817.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17622.2	0.0	17622.2	0.35	0.00	0.35
4F	1	1642.3	0.0	1642.3	0.03	0.00	0.03
	2	3751.9	0.0	3751.9	0.07	0.00	0.07
	3	3746.2	0.0	3746.2	0.07	0.00	0.07
	4	3760.4	0.0	3760.4	0.07	0.00	0.07
	5	3767.7	0.0	3767.7	0.07	0.00	0.07
	6	1643.1	0.0	1643.1	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18311.5	0.0	18311.5	0.33	0.00	0.33
3F	1	1871.4	0.0	1871.4	0.03	0.00	0.03
	2	3782.9	0.0	3782.9	0.06	0.00	0.06
	3	3774.7	0.0	3774.7	0.06	0.00	0.06
	4	3783.0	0.0	3783.0	0.06	0.00	0.06
	5	3789.5	0.0	3789.5	0.06	0.00	0.06
	6	1869.9	0.0	1869.9	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18871.6	0.0	18871.6	0.31	0.00	0.31
2F	1	1894.8	0.0	1894.8	0.03	0.00	0.03
	2	3905.6	0.0	3905.6	0.06	0.00	0.06
	3	3838.8	0.0	3838.8	0.06	0.00	0.06
	4	3851.2	0.0	3851.2	0.06	0.00	0.06
	5	3921.6	0.0	3921.6	0.06	0.00	0.06
	6	1888.0	0.0	1888.0	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19300.0	0.0	19300.0	0.29	0.00	0.29
1F	1	2645.1	0.0	2645.1	0.04	0.00	0.04
	2	3593.5	0.0	3593.5	0.05	0.00	0.05
	3	3582.1	0.0	3582.1	0.05	0.00	0.05
	4	3569.0	0.0	3569.0	0.05	0.00	0.05
	5	3579.9	0.0	3579.9	0.05	0.00	0.05
	6	2630.2	0.0	2630.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19599.8	0.0	19599.8	0.28	0.00	0.28

Ai=1.339 Co=0.484

Ai=1.264 Co=0.484

Ai=1.193 Co=0.484

Ai=1.126 Co=0.484

Ai=1.062 Co=0.484

Ai=1.000 Co=0.484

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	1469.0	0.0	1469.0	0.24	0.00	0.24
	B	1499.1	0.0	1499.1	0.25	0.00	0.25
	C	1459.6	0.0	1459.6	0.24	0.00	0.24
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4427.8	0.0	4427.8	0.73	0.00	0.73
13F	A	2322.6	0.0	2322.6	0.22	0.00	0.22
	B	2379.8	0.0	2379.8	0.22	0.00	0.22
	C	1785.1	0.0	1785.1	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6487.6	0.0	6487.6	0.60	0.00	0.60
12F	A	2903.8	0.0	2903.8	0.19	0.00	0.19
	B	2827.4	0.0	2827.4	0.18	0.00	0.18
	C	2519.2	0.0	2519.2	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8250.4	0.0	8250.4	0.53	0.00	0.53
11F	A	3646.7	0.0	3646.7	0.18	0.00	0.18
	B	3689.9	0.0	3689.9	0.18	0.00	0.18
	C	2509.5	0.0	2509.5	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9846.1	0.0	9846.1	0.48	0.00	0.48
10F	A	4184.5	0.0	4184.5	0.16	0.00	0.16
	B	4079.9	0.0	4079.9	0.16	0.00	0.16
	C	3013.0	0.0	3013.0	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11277.4	0.0	11277.4	0.44	0.00	0.44
9F	A	4831.7	0.0	4831.7	0.16	0.00	0.16
	B	4919.0	0.0	4919.0	0.16	0.00	0.16
	C	2802.1	0.0	2802.1	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12552.7	0.0	12552.7	0.41	0.00	0.41
8F	A	5475.4	0.0	5475.4	0.16	0.00	0.16
	B	5896.6	0.0	5896.6	0.17	0.00	0.17
	C	2330.6	0.0	2330.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13702.6	0.0	13702.6	0.39	0.00	0.39

Ai=2.860 Co=0.450

Ai=2.341 Co=0.450

Ai=2.065 Co=0.450

Ai=1.875 Co=0.450

Ai=1.731 Co=0.450

Ai=1.613 Co=0.450

Ai=1.511 Co=0.450

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	A	6019.0	0.0	6019.0	0.15	0.00	0.15
	B	6068.4	0.0	6068.4	0.15	0.00	0.15
	C	2633.6	0.0	2633.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14721.0	0.0	14721.0	0.36	0.00	0.36
6F	A	6450.4	0.0	6450.4	0.14	0.00	0.14
	B	6462.2	0.0	6462.2	0.14	0.00	0.14
	C	2694.6	0.0	2694.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15607.2	0.0	15607.2	0.34	0.00	0.34
5F	A	6804.0	0.0	6804.0	0.13	0.00	0.13
	B	6835.7	0.0	6835.7	0.14	0.00	0.14
	C	2726.3	0.0	2726.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16366.0	0.0	16366.0	0.32	0.00	0.32
4F	A	7044.7	0.0	7044.7	0.13	0.00	0.13
	B	6993.3	0.0	6993.3	0.13	0.00	0.13
	C	2968.1	0.0	2968.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17006.2	0.0	17006.2	0.31	0.00	0.31
3F	A	7243.5	0.0	7243.5	0.12	0.00	0.12
	B	7233.9	0.0	7233.9	0.12	0.00	0.12
	C	3048.8	0.0	3048.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17526.3	0.0	17526.3	0.29	0.00	0.29
2F	A	7419.2	0.0	7419.2	0.11	0.00	0.11
	B	7489.3	0.0	7489.3	0.11	0.00	0.11
	C	3015.6	0.0	3015.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17924.1	0.0	17924.1	0.27	0.00	0.27
1F	A	7279.4	0.0	7279.4	0.10	0.00	0.10
	B	7151.1	0.0	7151.1	0.10	0.00	0.10
	C	3772.1	0.0	3772.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.421 Co=0.450

Ai=1.339 Co=0.450

Ai=1.264 Co=0.450

Ai=1.193 Co=0.450

Ai=1.126 Co=0.450

Ai=1.062 Co=0.450

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18202.6	0.0	18202.6	0.26	0.00	0.26

Ai=1.000 Co=0.450

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	1465.1	0.0	1465.1	0.24	0.00	0.24
	B	1512.1	0.0	1512.1	0.25	0.00	0.25
	C	1451.3	0.0	1451.3	0.24	0.00	0.24
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4428.5	0.0	4428.5	0.73	0.00	0.73
13F	A	2314.0	0.0	2314.0	0.21	0.00	0.21
	B	2390.7	0.0	2390.7	0.22	0.00	0.22
	C	1783.9	0.0	1783.9	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6488.6	0.0	6488.6	0.60	0.00	0.60
12F	A	2895.2	0.0	2895.2	0.19	0.00	0.19
	B	2826.0	0.0	2826.0	0.18	0.00	0.18
	C	2530.6	0.0	2530.6	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8251.7	0.0	8251.7	0.53	0.00	0.53
11F	A	3630.2	0.0	3630.2	0.18	0.00	0.18
	B	3699.5	0.0	3699.5	0.18	0.00	0.18
	C	2518.0	0.0	2518.0	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9847.7	0.0	9847.7	0.48	0.00	0.48
10F	A	4168.8	0.0	4168.8	0.16	0.00	0.16
	B	4086.2	0.0	4086.2	0.16	0.00	0.16
	C	3024.2	0.0	3024.2	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11279.2	0.0	11279.2	0.44	0.00	0.44
9F	A	4823.8	0.0	4823.8	0.16	0.00	0.16
	B	4916.7	0.0	4916.7	0.16	0.00	0.16
	C	2814.3	0.0	2814.3	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.450

Ai=2.341 Co=0.450

Ai=2.065 Co=0.450

Ai=1.875 Co=0.450

Ai=1.731 Co=0.450

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12554.7	0.0	12554.7	0.41	0.00	0.41
8F	A	5473.2	0.0	5473.2	0.16	0.00	0.16
	B	5891.1	0.0	5891.1	0.17	0.00	0.17
	C	2340.5	0.0	2340.5	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13704.8	0.0	13704.8	0.39	0.00	0.39
7F	A	6010.3	0.0	6010.3	0.15	0.00	0.15
	B	6068.1	0.0	6068.1	0.15	0.00	0.15
	C	2645.0	0.0	2645.0	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14723.4	0.0	14723.4	0.37	0.00	0.37
6F	A	6442.1	0.0	6442.1	0.14	0.00	0.14
	B	6463.7	0.0	6463.7	0.14	0.00	0.14
	C	2703.9	0.0	2703.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15609.7	0.0	15609.7	0.34	0.00	0.34
5F	A	6796.2	0.0	6796.2	0.13	0.00	0.13
	B	6833.6	0.0	6833.6	0.14	0.00	0.14
	C	2738.8	0.0	2738.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16368.6	0.0	16368.6	0.32	0.00	0.32
4F	A	7036.8	0.0	7036.8	0.13	0.00	0.13
	B	6994.3	0.0	6994.3	0.13	0.00	0.13
	C	2977.9	0.0	2977.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17008.9	0.0	17008.9	0.31	0.00	0.31
3F	A	7237.4	0.0	7237.4	0.12	0.00	0.12
	B	7236.5	0.0	7236.5	0.12	0.00	0.12
	C	3055.2	0.0	3055.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17529.1	0.0	17529.1	0.29	0.00	0.29
2F	A	7418.3	0.0	7418.3	0.11	0.00	0.11

Ai=1.613 Co=0.450

Ai=1.511 Co=0.450

Ai=1.421 Co=0.450

Ai=1.339 Co=0.450

Ai=1.264 Co=0.450

Ai=1.193 Co=0.450

Ai=1.126 Co=0.450

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	B	7481.3	0.0	7481.3	0.11	0.00	0.11
	C	3027.5	0.0	3027.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17927.0	0.0	17927.0	0.27	0.00	0.27
1F	A	7268.0	0.0	7268.0	0.10	0.00	0.10
	B	7166.1	0.0	7166.1	0.10	0.00	0.10
	C	3771.4	0.0	3771.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18205.5	0.0	18205.5	0.26	0.00	0.26

Ai=1.062 Co=0.450

Ai=1.000 Co=0.450

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	675.3	0.0	675.3	0.11	0.00	0.11
	2	824.4	0.0	824.4	0.14	0.00	0.14
	3	803.7	0.0	803.7	0.13	0.00	0.13
	4	805.8	0.0	805.8	0.13	0.00	0.13
	5	828.6	0.0	828.6	0.14	0.00	0.14
	6	670.8	0.0	670.8	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4608.6	0.0	4608.6	0.76	0.00	0.76
13F	1	979.2	0.0	979.2	0.09	0.00	0.09
	2	1208.9	0.0	1208.9	0.11	0.00	0.11
	3	1209.8	0.0	1209.8	0.11	0.00	0.11
	4	1195.0	0.0	1195.0	0.11	0.00	0.11
	5	1190.8	0.0	1190.8	0.11	0.00	0.11
	6	968.8	0.0	968.8	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6752.5	0.0	6752.5	0.63	0.00	0.63
12F	1	1237.9	0.0	1237.9	0.08	0.00	0.08
	2	1544.9	0.0	1544.9	0.10	0.00	0.10
	3	1542.0	0.0	1542.0	0.10	0.00	0.10
	4	1524.8	0.0	1524.8	0.10	0.00	0.10
	5	1519.7	0.0	1519.7	0.10	0.00	0.10
	6	1218.1	0.0	1218.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8587.3	0.0	8587.3	0.55	0.00	0.55
11F	1	938.7	0.0	938.7	0.05	0.00	0.05
	2	2138.6	0.0	2138.6	0.10	0.00	0.10
	3	2090.5	0.0	2090.5	0.10	0.00	0.10
	4	2068.4	0.0	2068.4	0.10	0.00	0.10
	5	2101.0	0.0	2101.0	0.10	0.00	0.10
	6	911.1	0.0	911.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10248.2	0.0	10248.2	0.50	0.00	0.50
10F	1	1171.1	0.0	1171.1	0.05	0.00	0.05
	2	2399.5	0.0	2399.5	0.09	0.00	0.09

Ai=2.860 Co=0.468

Ai=2.341 Co=0.468

Ai=2.065 Co=0.468

Ai=1.875 Co=0.468

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	3	2351.1	0.0	2351.1	0.09	0.00	0.09
	4	2326.4	0.0	2326.4	0.09	0.00	0.09
	5	2337.3	0.0	2337.3	0.09	0.00	0.09
	6	1152.4	0.0	1152.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	11737.9	0.0	11737.9	0.46	0.00	0.46	Ai=1.731 Co=0.468
9F	1	1267.1	0.0	1267.1	0.04	0.00	
	2	2672.8	0.0	2672.8	0.09	0.00	0.09
	3	2638.2	0.0	2638.2	0.09	0.00	0.09
	4	2617.6	0.0	2617.6	0.09	0.00	0.09
	5	2620.6	0.0	2620.6	0.09	0.00	0.09
	6	1249.0	0.0	1249.0	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	13065.4	0.0	13065.4	0.43	0.00	0.43	Ai=1.613 Co=0.468
8F	1	1219.9	0.0	1219.9	0.03	0.00	0.03
	2	2965.9	0.0	2965.9	0.08	0.00	0.08
	3	2972.1	0.0	2972.1	0.08	0.00	0.08
	4	2954.9	0.0	2954.9	0.08	0.00	0.08
	5	2943.6	0.0	2943.6	0.08	0.00	0.08
	6	1205.8	0.0	1205.8	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	14262.2	0.0	14262.2	0.40	0.00	0.40	Ai=1.511 Co=0.468
7F	1	1461.0	0.0	1461.0	0.04	0.00	0.04
	2	3097.7	0.0	3097.7	0.08	0.00	0.08
	3	3119.4	0.0	3119.4	0.08	0.00	0.08
	4	3103.9	0.0	3103.9	0.08	0.00	0.08
	5	3085.1	0.0	3085.1	0.08	0.00	0.08
	6	1455.1	0.0	1455.1	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	15322.2	0.0	15322.2	0.38	0.00	0.38	Ai=1.421 Co=0.468
6F	1	1637.0	0.0	1637.0	0.04	0.00	0.04
	2	3242.9	0.0	3242.9	0.07	0.00	0.07
	3	3255.1	0.0	3255.1	0.07	0.00	0.07
	4	3241.0	0.0	3241.0	0.07	0.00	0.07
	5	3228.3	0.0	3228.3	0.07	0.00	0.07
	6	1640.3	0.0	1640.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	16244.6	0.0	16244.6	0.36	0.00	0.36	Ai=1.339 Co=0.468
5F	1	1713.5	0.0	1713.5	0.03	0.00	0.03
	2	3414.6	0.0	3414.6	0.07	0.00	0.07
	3	3401.3	0.0	3401.3	0.07	0.00	0.07
	4	3391.6	0.0	3391.6	0.07	0.00	0.07
	5	3403.5	0.0	3403.5	0.07	0.00	0.07
	6	1709.8	0.0	1709.8	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	17034.3	0.0	17034.3	0.34	0.00	0.34	Ai=1.264 Co=0.468
4F	1	1504.4	0.0	1504.4	0.03	0.00	0.03
	2	3668.8	0.0	3668.8	0.07	0.00	0.07
	3	3684.8	0.0	3684.8	0.07	0.00	0.07
	4	3672.4	0.0	3672.4	0.07	0.00	0.07
	5	3657.9	0.0	3657.9	0.07	0.00	0.07
	6	1512.5	0.0	1512.5	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17700.7	0.0	17700.7	0.32	0.00	0.32
3F	1	1800.6	0.0	1800.6	0.03	0.00	0.03
	2	3666.6	0.0	3666.6	0.06	0.00	0.06
	3	3659.5	0.0	3659.5	0.06	0.00	0.06
	4	3653.8	0.0	3653.8	0.06	0.00	0.06
	5	3661.4	0.0	3661.4	0.06	0.00	0.06
	6	1800.0	0.0	1800.0	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18242.0	0.0	18242.0	0.30	0.00	0.30
2F	1	1662.1	0.0	1662.1	0.03	0.00	0.03
	2	3851.8	0.0	3851.8	0.06	0.00	0.06
	3	3820.3	0.0	3820.3	0.06	0.00	0.06
	4	3822.3	0.0	3822.3	0.06	0.00	0.06
	5	3856.7	0.0	3856.7	0.06	0.00	0.06
	6	1643.0	0.0	1643.0	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18656.1	0.0	18656.1	0.28	0.00	0.28
1F	1	2542.4	0.0	2542.4	0.04	0.00	0.04
	2	3491.6	0.0	3491.6	0.05	0.00	0.05
	3	3452.8	0.0	3452.8	0.05	0.00	0.05
	4	3460.9	0.0	3460.9	0.05	0.00	0.05
	5	3497.7	0.0	3497.7	0.05	0.00	0.05
	6	2500.6	0.0	2500.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18946.0	0.0	18946.0	0.27	0.00	0.27

Ai=1.193 Co=0.468

Ai=1.126 Co=0.468

Ai=1.062 Co=0.468

Ai=1.000 Co=0.468

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	671.3	0.0	671.3	0.11	0.00	0.11
	2	830.3	0.0	830.3	0.14	0.00	0.14
	3	814.1	0.0	814.1	0.14	0.00	0.14
	4	811.0	0.0	811.0	0.13	0.00	0.13
	5	828.8	0.0	828.8	0.14	0.00	0.14
	6	668.7	0.0	668.7	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4624.2	0.0	4624.2	0.77	0.00	0.77
13F	1	976.7	0.0	976.7	0.09	0.00	0.09
	2	1217.3	0.0	1217.3	0.11	0.00	0.11
	3	1218.6	0.0	1218.6	0.11	0.00	0.11
	4	1200.4	0.0	1200.4	0.11	0.00	0.11
	5	1194.6	0.0	1194.6	0.11	0.00	0.11
	6	967.8	0.0	967.8	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
12F	合計	6775.4	0.0	6775.4	0.63	0.00	0.63
	1	1215.5	0.0	1215.5	0.08	0.00	0.08
	2	1563.9	0.0	1563.9	0.10	0.00	0.10
	3	1558.3	0.0	1558.3	0.10	0.00	0.10
	4	1545.3	0.0	1545.3	0.10	0.00	0.10
	5	1540.5	0.0	1540.5	0.10	0.00	0.10
	6	1193.0	0.0	1193.0	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.470

Ai=2.341 Co=0.470

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8616.5	0.0	8616.5	0.55	0.00	0.55
11F	1	929.5	0.0	929.5	0.05	0.00	0.05
	2	2152.0	0.0	2152.0	0.11	0.00	0.11
	3	2109.6	0.0	2109.6	0.10	0.00	0.10
	4	2080.5	0.0	2080.5	0.10	0.00	0.10
	5	2103.1	0.0	2103.1	0.10	0.00	0.10
	6	908.4	0.0	908.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10283.0	0.0	10283.0	0.50	0.00	0.50
10F	1	1155.7	0.0	1155.7	0.05	0.00	0.05
	2	2404.8	0.0	2404.8	0.09	0.00	0.09
	3	2388.1	0.0	2388.1	0.09	0.00	0.09
	4	2347.5	0.0	2347.5	0.09	0.00	0.09
	5	2350.2	0.0	2350.2	0.09	0.00	0.09
	6	1131.4	0.0	1131.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11777.7	0.0	11777.7	0.46	0.00	0.46
9F	1	1294.7	0.0	1294.7	0.04	0.00	0.04
	2	2661.8	0.0	2661.8	0.09	0.00	0.09
	3	2641.1	0.0	2641.1	0.09	0.00	0.09
	4	2622.3	0.0	2622.3	0.09	0.00	0.09
	5	2625.6	0.0	2625.6	0.09	0.00	0.09
	6	1264.2	0.0	1264.2	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13109.7	0.0	13109.7	0.43	0.00	0.43
8F	1	1311.2	0.0	1311.2	0.04	0.00	0.04
	2	2934.4	0.0	2934.4	0.08	0.00	0.08
	3	2916.8	0.0	2916.8	0.08	0.00	0.08
	4	2926.6	0.0	2926.6	0.08	0.00	0.08
	5	2932.6	0.0	2932.6	0.08	0.00	0.08
	6	1289.0	0.0	1289.0	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14310.6	0.0	14310.6	0.41	0.00	0.41
7F	1	1501.9	0.0	1501.9	0.04	0.00	0.04
	2	3093.1	0.0	3093.1	0.08	0.00	0.08
	3	3086.5	0.0	3086.5	0.08	0.00	0.08
	4	3100.5	0.0	3100.5	0.08	0.00	0.08
	5	3105.9	0.0	3105.9	0.08	0.00	0.08
	6	1485.9	0.0	1485.9	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15373.9	0.0	15373.9	0.38	0.00	0.38
6F	1	1696.6	0.0	1696.6	0.04	0.00	0.04
	2	3228.0	0.0	3228.0	0.07	0.00	0.07
	3	3217.5	0.0	3217.5	0.07	0.00	0.07
	4	3228.8	0.0	3228.8	0.07	0.00	0.07
	5	3237.1	0.0	3237.1	0.07	0.00	0.07
	6	1691.7	0.0	1691.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16299.7	0.0	16299.7	0.36	0.00	0.36
5F	1	1723.7	0.0	1723.7	0.03	0.00	0.03
	2	3418.8	0.0	3418.8	0.07	0.00	0.07
	3	3398.6	0.0	3398.6	0.07	0.00	0.07

Ai=2.065 Co=0.470

Ai=1.875 Co=0.470

Ai=1.731 Co=0.470

Ai=1.613 Co=0.470

Ai=1.511 Co=0.470

Ai=1.421 Co=0.470

Ai=1.339 Co=0.470

階名	フレーム名	Q			Q / ∑ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	4	3411. 3	0. 0	3411. 3	0. 07	0. 00	0. 07
	5	3426. 2	0. 0	3426. 2	0. 07	0. 00	0. 07
	6	1713. 6	0. 0	1713. 6	0. 03	0. 00	0. 03
	A	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	17092. 1	0. 0	17092. 1	0. 34	0. 00	0. 34
4F	1	1555. 0	0. 0	1555. 0	0. 03	0. 00	0. 03
	2	3659. 3	0. 0	3659. 3	0. 07	0. 00	0. 07
	3	3653. 4	0. 0	3653. 4	0. 07	0. 00	0. 07
	4	3666. 2	0. 0	3666. 2	0. 07	0. 00	0. 07
	5	3674. 0	0. 0	3674. 0	0. 07	0. 00	0. 07
	6	1552. 9	0. 0	1552. 9	0. 03	0. 00	0. 03
	A	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	17760. 7	0. 0	17760. 7	0. 32	0. 00	0. 32
3F	1	1794. 0	0. 0	1794. 0	0. 03	0. 00	0. 03
	2	3681. 1	0. 0	3681. 1	0. 06	0. 00	0. 06
	3	3674. 1	0. 0	3674. 1	0. 06	0. 00	0. 06
	4	3681. 8	0. 0	3681. 8	0. 06	0. 00	0. 06
	5	3683. 0	0. 0	3683. 0	0. 06	0. 00	0. 06
	6	1789. 9	0. 0	1789. 9	0. 03	0. 00	0. 03
	A	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	18303. 9	0. 0	18303. 9	0. 30	0. 00	0. 30
2F	1	1703. 8	0. 0	1703. 8	0. 03	0. 00	0. 03
	2	3852. 4	0. 0	3852. 4	0. 06	0. 00	0. 06
	3	3807. 4	0. 0	3807. 4	0. 06	0. 00	0. 06
	4	3817. 2	0. 0	3817. 2	0. 06	0. 00	0. 06
	5	3864. 2	0. 0	3864. 2	0. 06	0. 00	0. 06
	6	1674. 3	0. 0	1674. 3	0. 03	0. 00	0. 03
	A	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	18719. 4	0. 0	18719. 4	0. 28	0. 00	0. 28
1F	1	2430. 8	0. 0	2430. 8	0. 03	0. 00	0. 03
	2	3554. 1	0. 0	3554. 1	0. 05	0. 00	0. 05
	3	3556. 1	0. 0	3556. 1	0. 05	0. 00	0. 05
	4	3544. 2	0. 0	3544. 2	0. 05	0. 00	0. 05
	5	3529. 0	0. 0	3529. 0	0. 05	0. 00	0. 05
	6	2395. 9	0. 0	2395. 9	0. 03	0. 00	0. 03
	A	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	B	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	C	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	19010. 2	0. 0	19010. 2	0. 27	0. 00	0. 27

Ai=1. 264 Co=0. 470

Ai=1. 193 Co=0. 470

Ai=1. 126 Co=0. 470

Ai=1. 062 Co=0. 470

Ai=1. 000 Co=0. 470

U-5. 6 構造特性係数

- 種別：部材群としての種別
- β_u ：耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
- Ds：構造特性係数
- *：Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	4500. 37	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	A+B+C	4500. 37		FA	0. 00		WA	0. 00	0. 25
13F	A	6593. 95	100. 00		0. 00	0. 00			
	B	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			
	C	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A+B+C	6593.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8385.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8385.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	10007.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10007.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11462.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11462.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12758.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12758.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13927.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13927.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	14962.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14962.39		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15863.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15863.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16634.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16634.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17284.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17284.97		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	17813.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17813.60		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	18218.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18218.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	18501.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18501.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	4501.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4501.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	6594.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6594.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8386.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A+B+C	8386.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	10009.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10009.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11463.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11463.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12760.44	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12760.44		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13929.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13929.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	14964.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14964.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15865.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15865.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	16636.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16636.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	17287.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17287.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	17816.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17816.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	18220.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18220.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	18503.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18503.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	4775.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4775.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	6996.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6996.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8897.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8897.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	10618.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	ゲルブ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A+B+C	10618.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12162.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12162.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13537.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13537.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14777.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14777.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15876.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15876.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16832.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16832.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17650.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17650.34		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18340.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18340.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18901.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18901.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19330.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19330.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19631.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19631.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	ゲルブ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	4767.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4767.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	6985.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6985.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	8883.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8883.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	10601.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10601.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	12143.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A+B+C	12143.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13516.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13516.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14754.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14754.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15851.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15851.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	16805.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16805.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17622.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17622.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18311.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18311.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	18871.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18871.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	19299.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19299.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	19599.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19599.81		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: Ds値の直接入力
 $+$: Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
14F	1.634	6025.4	9848.0	1.000	1.000	1.000	0.25	2462.0
13F	1.338	10786.5	14429.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3607.3
12F	1.180	15547.7	18350.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4587.5
11F	1.072	20435.5	21899.3	1.000	1.000	1.000	0.25	5474.8
10F	0.989	25363.9	25082.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.6
9F	0.922	30292.2	27919.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6979.8
8F	0.863	35297.8	30476.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7619.2
7F	0.812	40334.1	32741.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8185.4
6F	0.765	45370.4	34712.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8678.2
5F	0.722	50406.7	36400.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9100.1
4F	0.682	55487.7	37824.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9456.1
3F	0.643	60601.5	38981.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9745.3
2F	0.607	65715.3	39866.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9966.5
1F	0.571	70849.3	40485.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10121.3

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.634	6025.4	9848.0	1.000	1.000	1.000	0.25	2462.0
13F	1.338	10786.5	14429.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3607.3
12F	1.180	15547.7	18350.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4587.5
11F	1.072	20435.5	21899.3	1.000	1.000	1.000	0.25	5474.8
10F	0.989	25363.9	25082.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.6
9F	0.922	30292.2	27919.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6979.8
8F	0.863	35297.8	30476.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7619.2
7F	0.812	40334.1	32741.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8185.4
6F	0.765	45370.4	34712.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8678.2
5F	0.722	50406.7	36400.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9100.1
4F	0.682	55487.7	37824.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9456.1
3F	0.643	60601.5	38981.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9745.3
2F	0.607	65715.3	39866.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9966.5
1F	0.571	70849.3	40485.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10121.3

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.634	6025.4	9848.0	1.000	1.000	1.000	0.25	2462.0
13F	1.338	10786.5	14429.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3607.3
12F	1.180	15547.7	18350.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4587.5
11F	1.072	20435.5	21899.3	1.000	1.000	1.000	0.25	5474.8
10F	0.989	25363.9	25082.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.6
9F	0.922	30292.2	27919.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6979.8
8F	0.863	35297.8	30476.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7619.2
7F	0.812	40334.1	32741.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8185.4
6F	0.765	45370.4	34712.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8678.2
5F	0.722	50406.7	36400.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9100.1
4F	0.682	55487.7	37824.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9456.1
3F	0.643	60601.5	38981.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9745.3
2F	0.607	65715.3	39866.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9966.5
1F	0.571	70849.3	40485.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10121.3

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.634	6025.4	9848.0	1.000	1.000	1.000	0.25	2462.0
13F	1.338	10786.5	14429.4	1.000	1.000	1.000	0.25	3607.3
12F	1.180	15547.7	18350.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4587.5
11F	1.072	20435.5	21899.3	1.000	1.000	1.000	0.25	5474.8
10F	0.989	25363.9	25082.6	1.000	1.000	1.000	0.25	6270.6
9F	0.922	30292.2	27919.2	1.000	1.000	1.000	0.25	6979.8
8F	0.863	35297.8	30476.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7619.2
7F	0.812	40334.1	32741.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8185.4
6F	0.765	45370.4	34712.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8678.2
5F	0.722	50406.7	36400.4	1.000	1.000	1.000	0.25	9100.1
4F	0.682	55487.7	37824.2	1.000	1.000	1.000	0.25	9456.1
3F	0.643	60601.5	38981.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9745.3
2F	0.607	65715.3	39866.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9966.5
1F	0.571	70849.3	40485.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10121.3

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	2322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	2903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4831.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12552.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15607.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2968.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	1465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	1512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	2314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6488.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	2895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3699.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2814.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	7237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	7418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3027.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	938.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	911.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11737.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3097.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17034.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	5	3657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	5	1540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17092.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	1554.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3681.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	1703.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19010.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN)

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

: 剛性率・偏心率の直接入力

* : Ds値の直接入力

() : Dランク部材を考慮した場合

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)

Qu : 保有水平耐力 (kN)

+ : Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	9848.0	1.000	0.25	2462.0		4427.8	1.79
13F	14429.4	1.000	0.25	3607.3		6487.6	1.79
12F	18350.1	1.000	0.25	4587.5		8250.4	1.79
11F	21899.3	1.000	0.25	5474.8		9846.1	1.79
10F	25082.6	1.000	0.25	6270.6		11277.4	1.79
9F	27919.2	1.000	0.25	6979.8		12552.7	1.79
8F	30476.7	1.000	0.25	7619.2		13702.6	1.79
7F	32741.8	1.000	0.25	8185.4		14721.0	1.79
6F	34712.8	1.000	0.25	8678.2		15607.2	1.79
5F	36400.4	1.000	0.25	9100.1		16366.0	1.79
4F	37824.2	1.000	0.25	9456.1		17006.2	1.79
3F	38981.0	1.000	0.25	9745.3		17526.3	1.79
2F	39866.0	1.000	0.25	9966.5		17924.1	1.79
1F	40485.3	1.000	0.25	10121.3		18202.6	1.79

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	9848.0	1.000	0.25	2462.0		4428.5	1.79
13F	14429.4	1.000	0.25	3607.3		6488.6	1.79
12F	18350.1	1.000	0.25	4587.5		8251.7	1.79
11F	21899.3	1.000	0.25	5474.8		9847.7	1.79
10F	25082.6	1.000	0.25	6270.6		11279.2	1.79
9F	27919.2	1.000	0.25	6979.8		12554.7	1.79
8F	30476.7	1.000	0.25	7619.2		13704.8	1.79
7F	32741.8	1.000	0.25	8185.4		14723.4	1.79
6F	34712.8	1.000	0.25	8678.2		15609.7	1.79
5F	36400.4	1.000	0.25	9100.1		16368.6	1.79
4F	37824.2	1.000	0.25	9456.1		17008.9	1.79
3F	38981.0	1.000	0.25	9745.3		17529.1	1.79
2F	39866.0	1.000	0.25	9966.5		17927.0	1.79
1F	40485.3	1.000	0.25	10121.3		18205.5	1.79

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	9848.0	1.000	0.25	2462.0		4608.6	1.87
13F	14429.4	1.000	0.25	3607.3		6752.5	1.87
12F	18350.1	1.000	0.25	4587.5		8587.3	1.87
11F	21899.3	1.000	0.25	5474.8		10248.2	1.87
10F	25082.6	1.000	0.25	6270.6		11737.9	1.87
9F	27919.2	1.000	0.25	6979.8		13065.4	1.87
8F	30476.7	1.000	0.25	7619.2		14262.2	1.87
7F	32741.8	1.000	0.25	8185.4		15322.2	1.87
6F	34712.8	1.000	0.25	8678.2		16244.6	1.87
5F	36400.4	1.000	0.25	9100.1		17034.3	1.87
4F	37824.2	1.000	0.25	9456.1		17700.7	1.87
3F	38981.0	1.000	0.25	9745.3		18242.0	1.87
2F	39866.0	1.000	0.25	9966.5		18656.1	1.87
1F	40485.3	1.000	0.25	10121.3		18946.0	1.87

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	9848.0	1.000	0.25	2462.0		4624.2	1.87
13F	14429.4	1.000	0.25	3607.3		6775.4	1.87
12F	18350.1	1.000	0.25	4587.5		8616.5	1.87
11F	21899.3	1.000	0.25	5474.8		10283.0	1.87
10F	25082.6	1.000	0.25	6270.6		11777.7	1.87
9F	27919.2	1.000	0.25	6979.8		13109.7	1.87
8F	30476.7	1.000	0.25	7619.2		14310.6	1.87
7F	32741.8	1.000	0.25	8185.4		15373.9	1.87
6F	34712.8	1.000	0.25	8678.2		16299.7	1.87

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
5F	36400.4	1.000	0.25	9100.1		17092.1	1.87
4F	37824.2	1.000	0.25	9456.1		17760.7	1.87
3F	38981.0	1.000	0.25	9745.3		18303.9	1.87
2F	39866.0	1.000	0.25	9966.5		18719.4	1.87
1F	40485.3	1.000	0.25	10121.3		19010.2	1.87

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
360	15F	4500.4	163.6394	3.2759	1/ 122
	14F	6593.9	160.3635	6.5480	1/ 61
	13F	8385.7	153.8155	9.9083	1/ 41
	12F	10007.6	143.9072	11.0919	1/ 36
	11F	11462.3	132.8153	12.5166	1/ 32
	10F	12758.5	120.2987	12.2800	1/ 33
	9F	13927.3	108.0187	11.2001	1/ 36
	8F	14962.4	96.8186	12.1996	1/ 33
	7F	15863.1	84.6190	13.8392	1/ 29
	6F	16634.3	70.7798	15.4098	1/ 26
	5F	17285.0	55.3700	16.0123	1/ 25
	4F	17813.6	39.3576	15.6805	1/ 26
	3F	18218.0	23.6772	13.9546	1/ 29
	2F	18501.0	9.7226	9.7226	1/ 46

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
363	15F	4501.0	163.6394	3.2664	1/ 122
	14F	6594.9	160.3729	6.5475	1/ 61
	13F	8386.9	153.8255	9.9173	1/ 41
	12F	10009.1	143.9082	11.1058	1/ 36
	11F	11464.0	132.8024	12.5314	1/ 32
	10F	12760.5	120.2710	12.2968	1/ 33
	9F	13929.4	107.9742	11.2180	1/ 36
	8F	14964.6	96.7562	12.2140	1/ 33
	7F	15865.5	84.5422	13.8481	1/ 29
	6F	16636.8	70.6941	15.4106	1/ 26
	5F	17287.6	55.2834	16.0052	1/ 25
	4F	17816.3	39.2782	15.6645	1/ 26
	3F	18220.7	23.6138	13.9273	1/ 29

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
363	2F	18503.8	9.6865	9.6865	1/ 46

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
453	15F	4775.2	128.0291	2.6076	1/ 153
	14F	6996.7	125.4215	3.6050	1/ 111
	13F	8897.9	121.8165	4.1371	1/ 98
	12F	10618.8	117.6793	3.3113	1/ 121
	11F	12162.4	114.3681	3.9197	1/ 102
	10F	13537.8	110.4483	6.0262	1/ 67
	9F	14778.0	104.4222	8.5995	1/ 47
	8F	15876.3	95.8227	11.6289	1/ 34
	7F	16832.0	84.1938	14.3411	1/ 28
	6F	17650.3	69.8526	15.8985	1/ 25
	5F	18340.7	53.9541	16.0377	1/ 25
	4F	18901.7	37.9164	15.4155	1/ 26
	3F	19330.8	22.5009	13.4085	1/ 30
	2F	19631.1	9.0925	9.0925	1/ 49

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
455	15F	4767.6	128.5943	2.6483	1/ 151
	14F	6985.6	125.9461	3.6256	1/ 110
	13F	8883.7	122.3204	4.1238	1/ 98
	12F	10601.9	118.1966	3.3112	1/ 121
	11F	12143.0	114.8854	3.9427	1/ 101
	10F	13516.3	110.9427	5.9872	1/ 67
	9F	14754.4	104.9554	8.4519	1/ 47
	8F	15851.0	96.5035	11.4859	1/ 35
	7F	16805.2	85.0176	14.2284	1/ 28
	6F	17622.2	70.7892	15.8117	1/ 25
	5F	18311.5	54.9776	16.0264	1/ 25
	4F	18871.6	38.9512	15.5221	1/ 26
	3F	19300.0	23.4291	13.7640	1/ 29
	2F	19599.8	9.6651	9.6651	1/ 46

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
274	15F	4427.8	77.4394	2.5848	1/ 155
	14F	6487.6	74.8546	4.2793	1/ 93
	13F	8250.4	70.5753	5.4518	1/ 74
	12F	9846.1	65.1236	5.3410	1/ 75
	11F	11277.4	59.7826	6.1096	1/ 65
	10F	12552.7	53.6730	5.3929	1/ 75
	9F	13702.6	48.2801	3.9976	1/ 100
	8F	14721.0	44.2825	4.5797	1/ 87
	7F	15607.2	39.7027	5.8927	1/ 68
	6F	16366.0	33.8100	7.3382	1/ 55
	5F	17006.1	26.4718	8.0204	1/ 50
	4F	17526.2	18.4515	7.9453	1/ 50
	3F	17924.1	10.5062	6.6988	1/ 60
	2F	18202.6	3.8074	3.8074	1/ 117

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
274	15F	4428.5	77.4394	2.5758	1/ 155
	14F	6488.6	74.8636	4.2741	1/ 94
	13F	8251.7	70.5895	5.4514	1/ 74
	12F	9847.7	65.1381	5.3425	1/ 75
	11F	11279.2	59.7955	6.1096	1/ 65
	10F	12554.8	53.6859	5.3928	1/ 75
	9F	13704.8	48.2931	3.9978	1/ 100
	8F	14723.4	44.2953	4.5814	1/ 87
	7F	15609.7	39.7139	5.8978	1/ 68
	6F	16368.6	33.8161	7.3444	1/ 54
	5F	17008.9	26.4717	8.0259	1/ 50
	4F	17529.1	18.4458	7.9484	1/ 50
	3F	17927.0	10.4974	6.6973	1/ 60
	2F	18205.5	3.8002	3.8002	1/ 117

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
253	15F	4608.6	71.5042	2.4497	1/ 163
	14F	6752.5	69.0545	3.3930	1/ 118
	13F	8587.3	65.6615	3.8850	1/ 104
	12F	10248.2	61.7766	3.0773	1/ 130
	11F	11737.9	58.6993	3.3970	1/ 118
	10F	13065.4	55.3023	3.9513	1/ 102
	9F	14262.2	51.3510	4.5003	1/ 89
	8F	15322.2	46.8507	5.8108	1/ 69
	7F	16244.6	41.0399	7.2375	1/ 55
	6F	17034.3	33.8023	8.0431	1/ 50
	5F	17700.7	25.7593	7.9590	1/ 50
	4F	18242.0	17.8003	7.5862	1/ 53
	3F	18656.1	10.2141	6.3456	1/ 63
	2F	18946.0	3.8685	3.8685	1/ 115

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
252	15F	4624.2	71.2216	2.4527	1/ 163
	14F	6775.4	68.7689	3.3878	1/ 118
	13F	8616.5	65.3811	3.8483	1/ 105
	12F	10283.0	61.5327	3.0653	1/ 130
	11F	11777.7	58.4675	3.3934	1/ 118
	10F	13109.7	55.0741	3.9823	1/ 101
	9F	14310.6	51.0918	4.6010	1/ 87
	8F	15374.2	46.4907	5.9156	1/ 68
	7F	16299.7	40.5752	7.3077	1/ 55
	6F	17092.1	33.2675	8.0426	1/ 50
	5F	17760.7	25.2249	7.9142	1/ 51
	4F	18303.9	17.3106	7.4709	1/ 54
	3F	18719.4	9.8397	6.1821	1/ 65
	2F	19010.2	3.6576	3.6576	1/ 122

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 360
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 363
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 453
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 455

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 274
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 274
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 253
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 252

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 12:03