

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 12:48 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	19
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	34
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	34
I-1.4 部材	Ⅲ－	44
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	44
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	46
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	47
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	47
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	47
I-2.1.1 コンクリート	Ⅲ－	47
I-2.1.2 鉄筋	Ⅲ－	48
I-2.1.3 鉄骨	Ⅲ－	48
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	48
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	48
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	48
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	48
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	48
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	48
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	49
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	49
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	49
I-3.4 重量	Ⅲ－	50
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	50
I-3.5 地震力	Ⅲ－	50
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	50

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	50
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	65
I-4	モデル化	Ⅲ－	68
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	68
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	69
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	69
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	79
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	89
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	89
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	89
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	89
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	89
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	89
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	89
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	89
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	90
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	90
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	90
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	90
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	90
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	90
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	90
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	91
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	91
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	92
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	92
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	92
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	92
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	92
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	93
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	93
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	93
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	95
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	95
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	95
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	95
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	105
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	112
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	112

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 126
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 142
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 142
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 149
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 149
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 159
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 173
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 173
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 183
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 183
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 188
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 216
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 261
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 261
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 277
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 279
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 279
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 279
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 336
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 364
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 364
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 366
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 367
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 367
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 368
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 368
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 369
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 369
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 383
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 383
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 383
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 384
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 394
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 404
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 409
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 409
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 423
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 437
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 437
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 467
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 487
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 491
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 491

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 491
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 491
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 491
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 493
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 493
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 493
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 495
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 495
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 514
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 533
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 533
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 552
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 571
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 571
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 590
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 590
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 590
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 592
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 592
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 611
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 630
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 649
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 649
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 668
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 668
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 668
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 728
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 758
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 801
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 801
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 806
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 823
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 823
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 842
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 851
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 868
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 872
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 873
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 873
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 882
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 884
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 884
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 887
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 888
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 888

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 888
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 888
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 888
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 888
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 888

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 14階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		56.000 m		建物高さ	56.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X方向	5	スパン
		Y方向	2	スパン
	階数	地上	14	階
		地下	0	階
		塔屋	0	階
	高さ		56.000	m
	軒の高さ		56.000	m
	地面から地上1階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X方向	指定なし	
Y方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
14F	400. 0	400. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	400. 0	400. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	400. 0	402. 5	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	400. 0	400. 0	12F	70. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	400. 0	11F	70. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	402. 5	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	400. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	462. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	200. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	2000. 0	2000. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	15F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

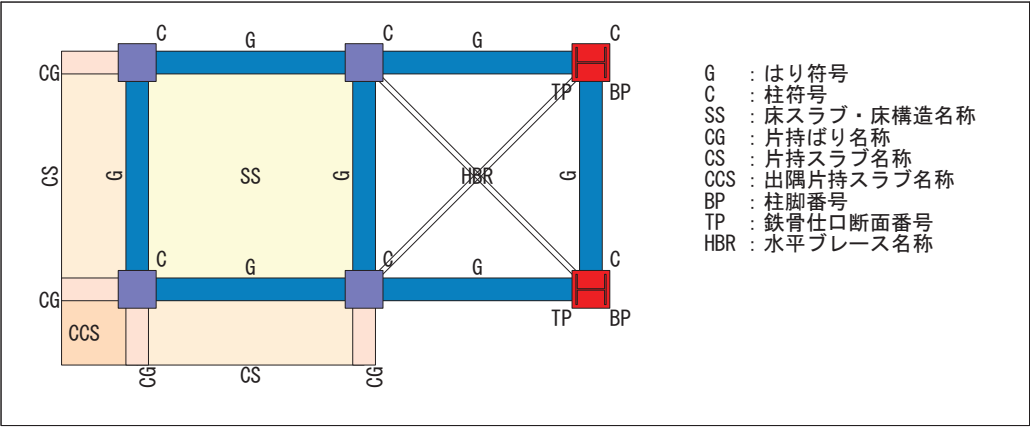


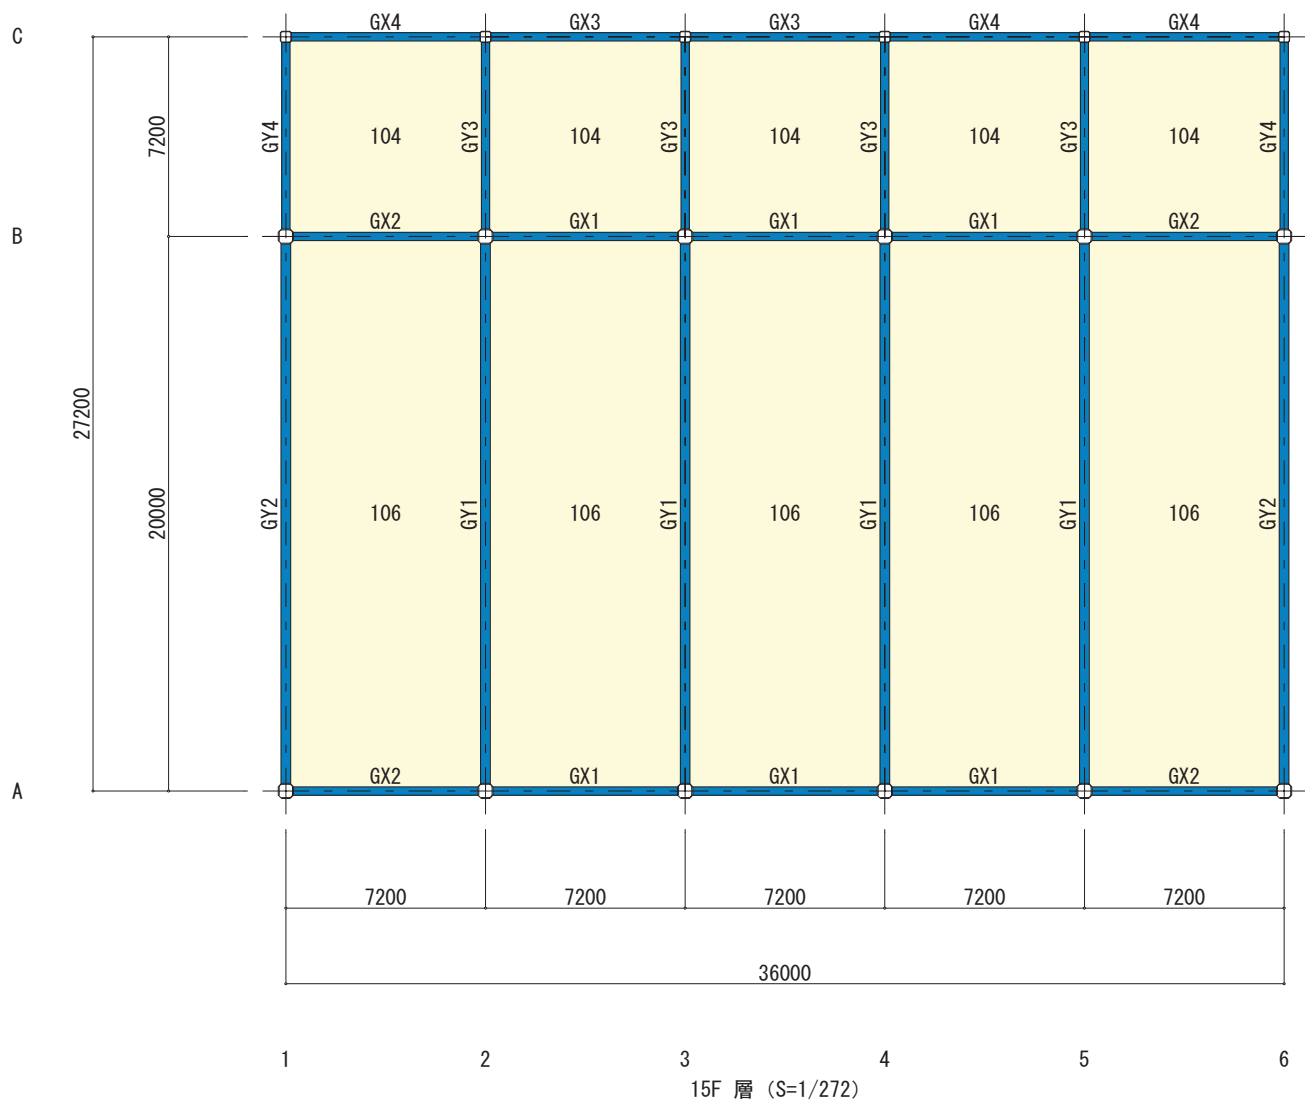


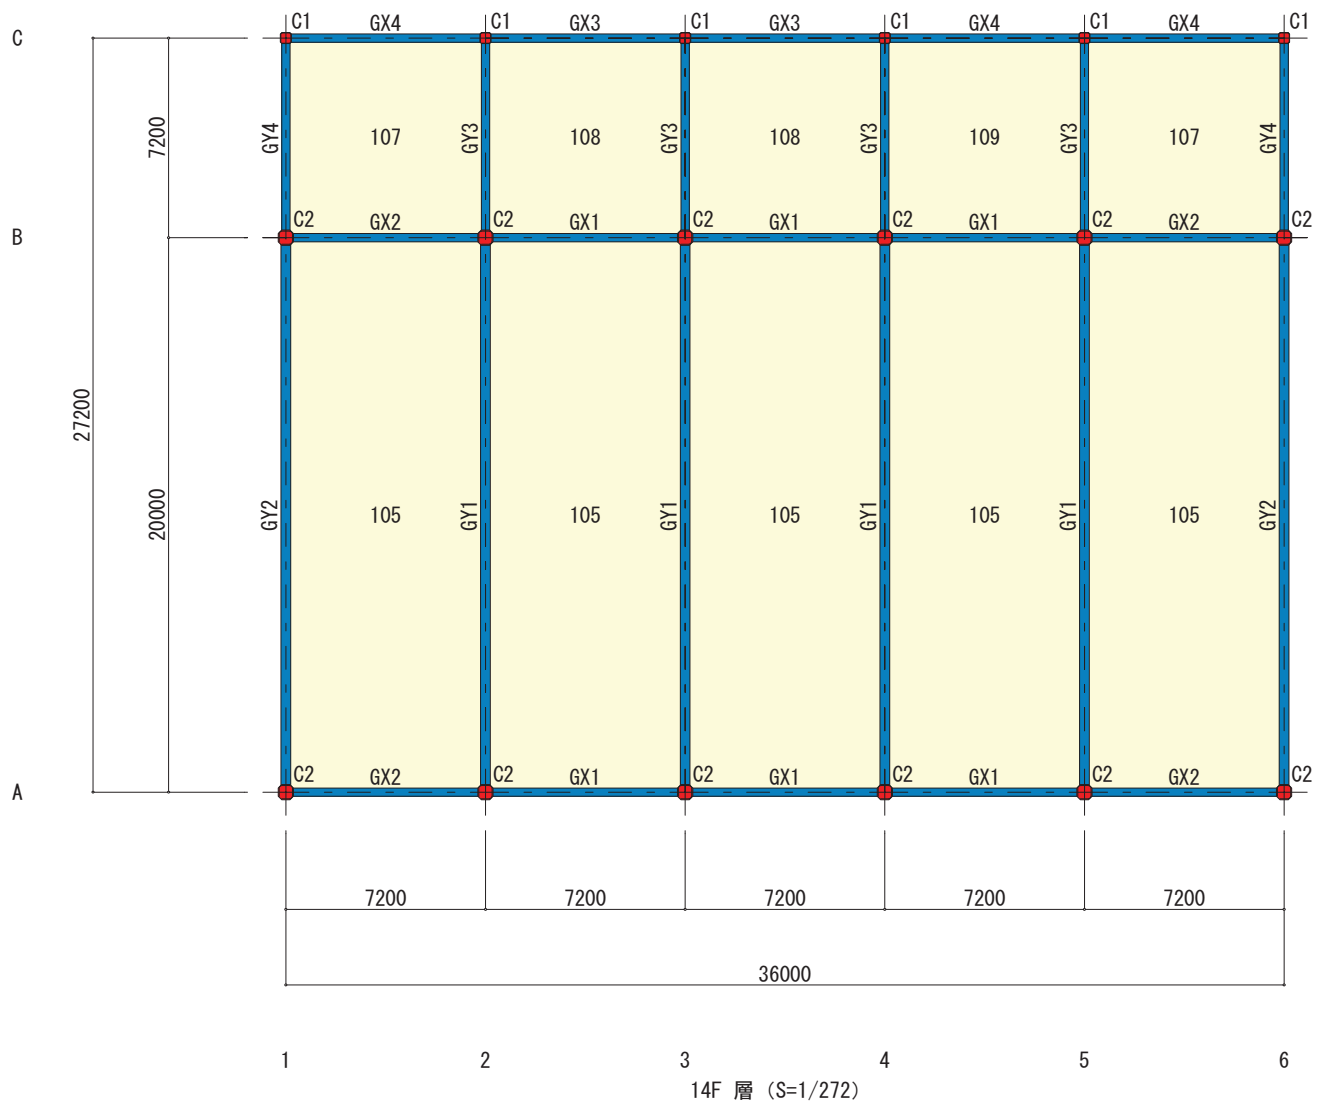


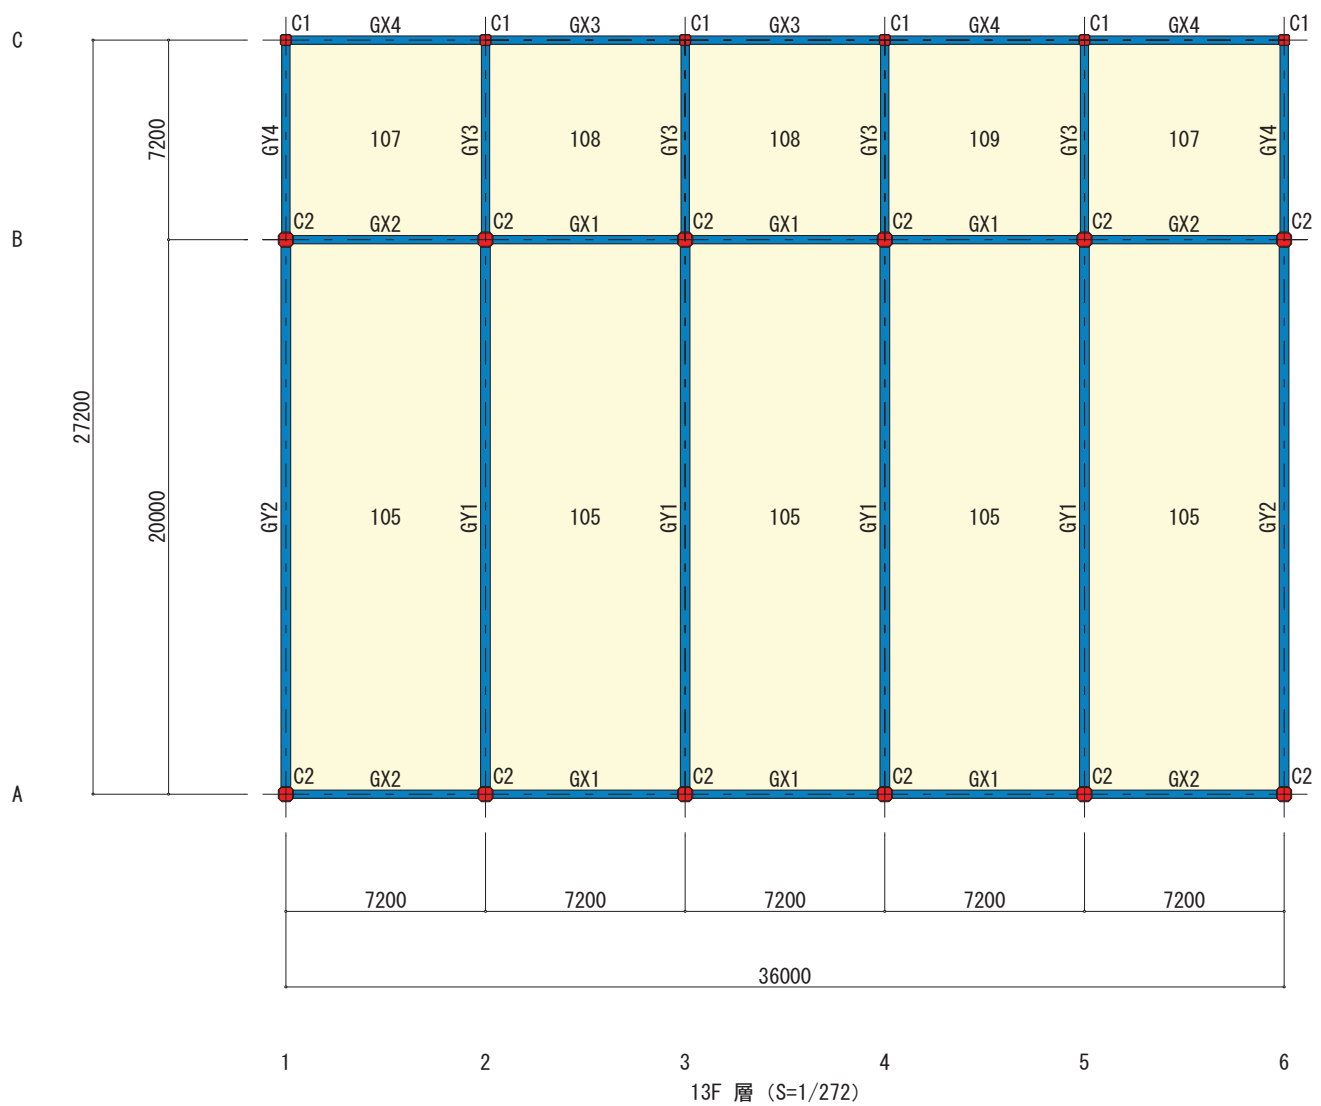


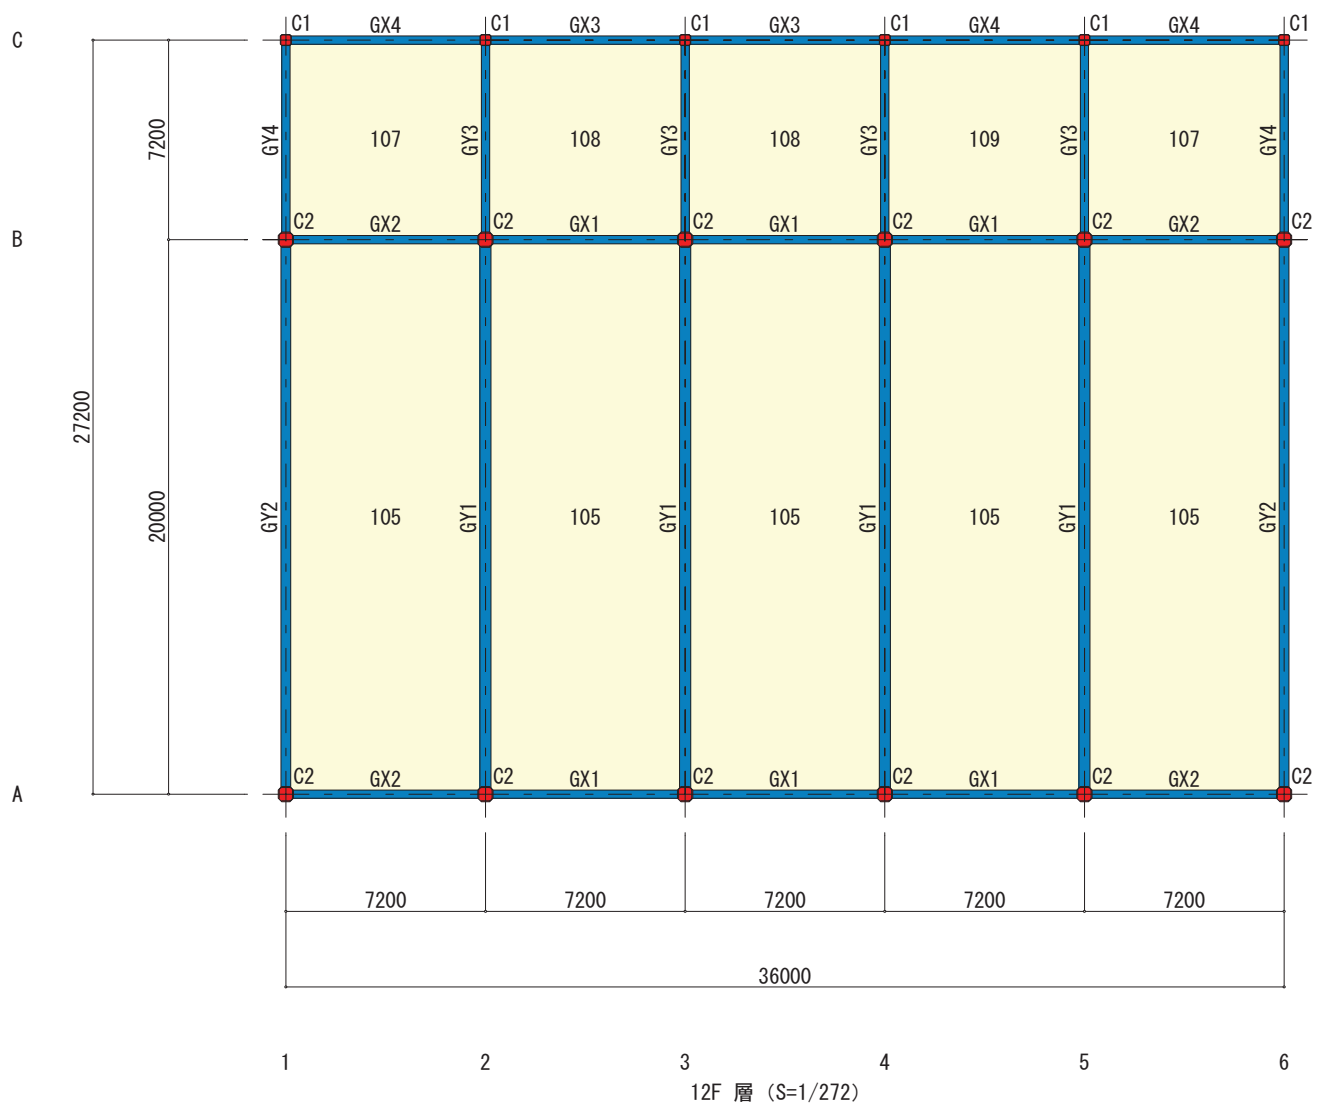


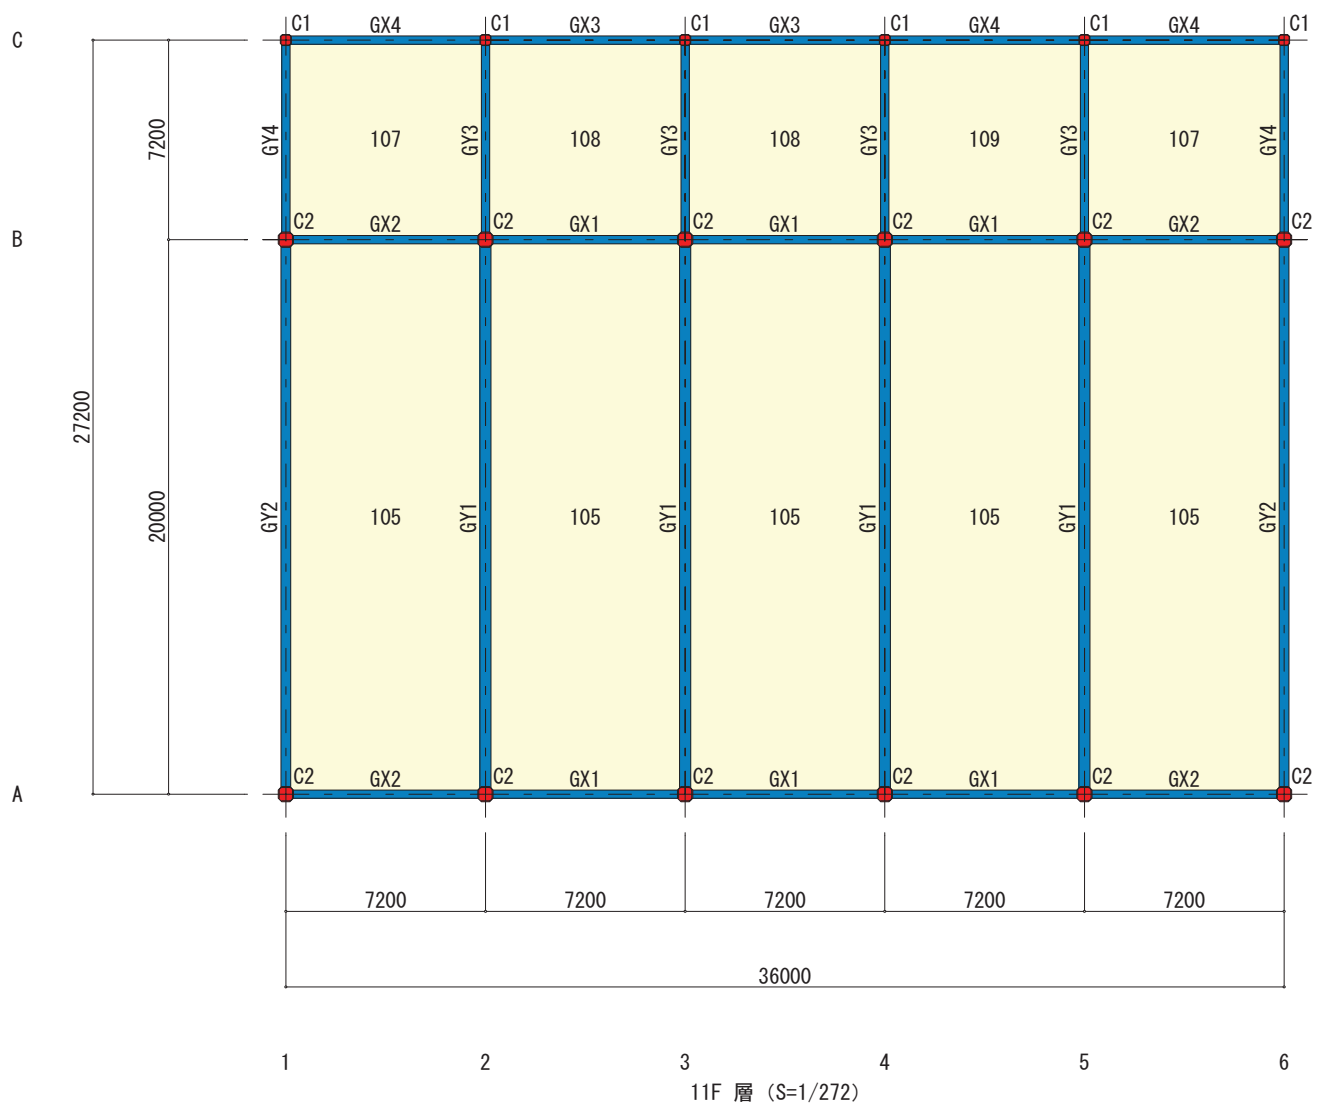


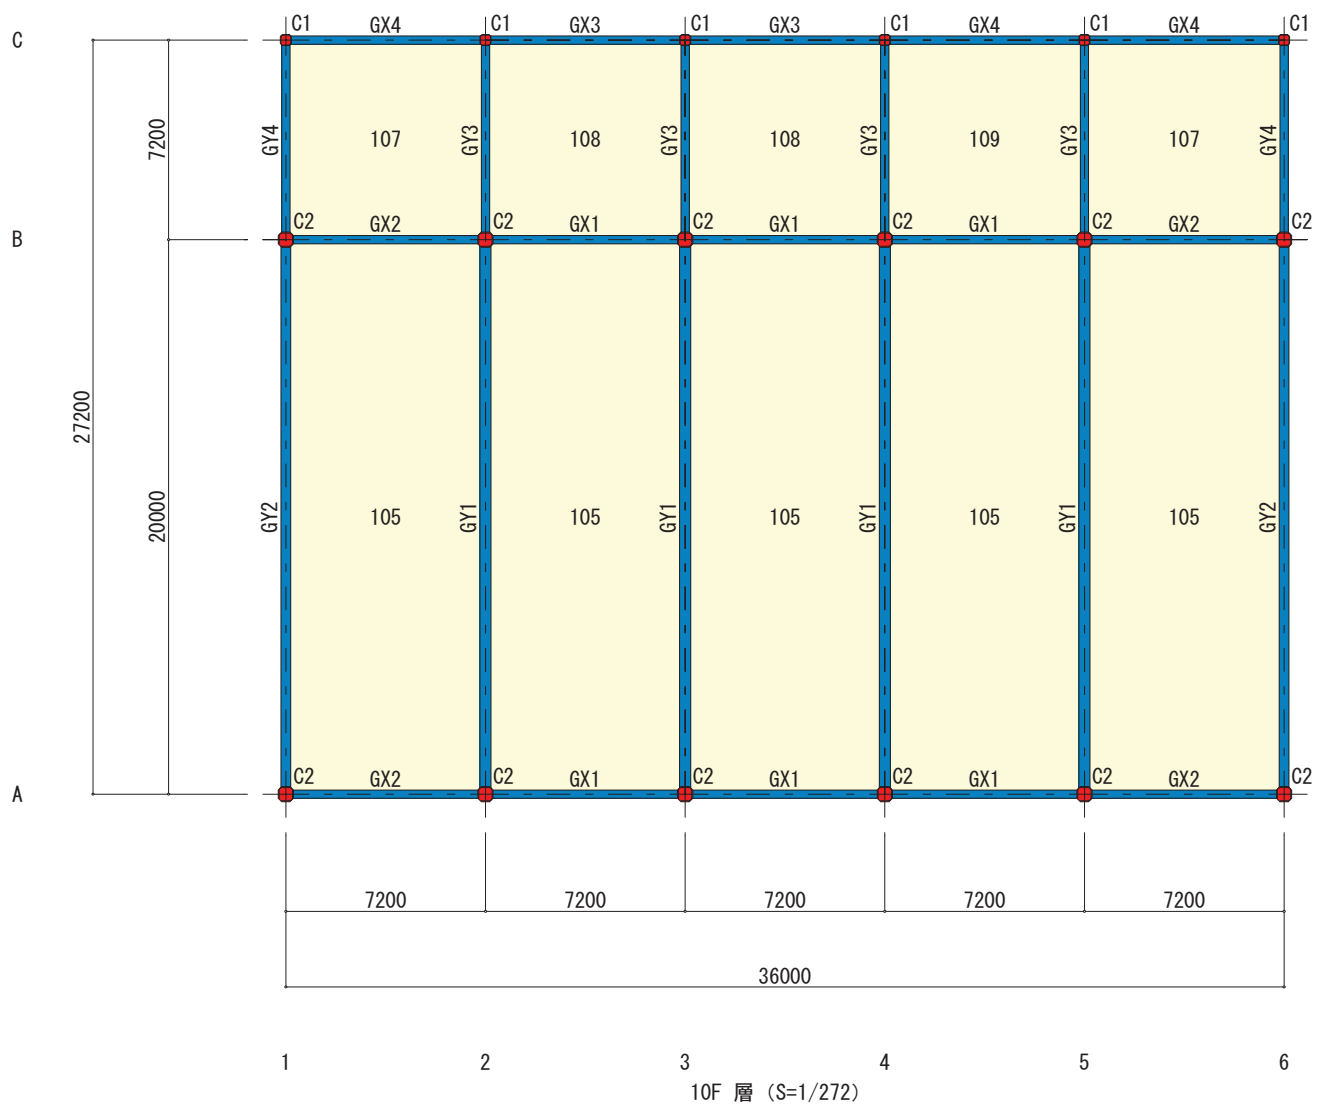


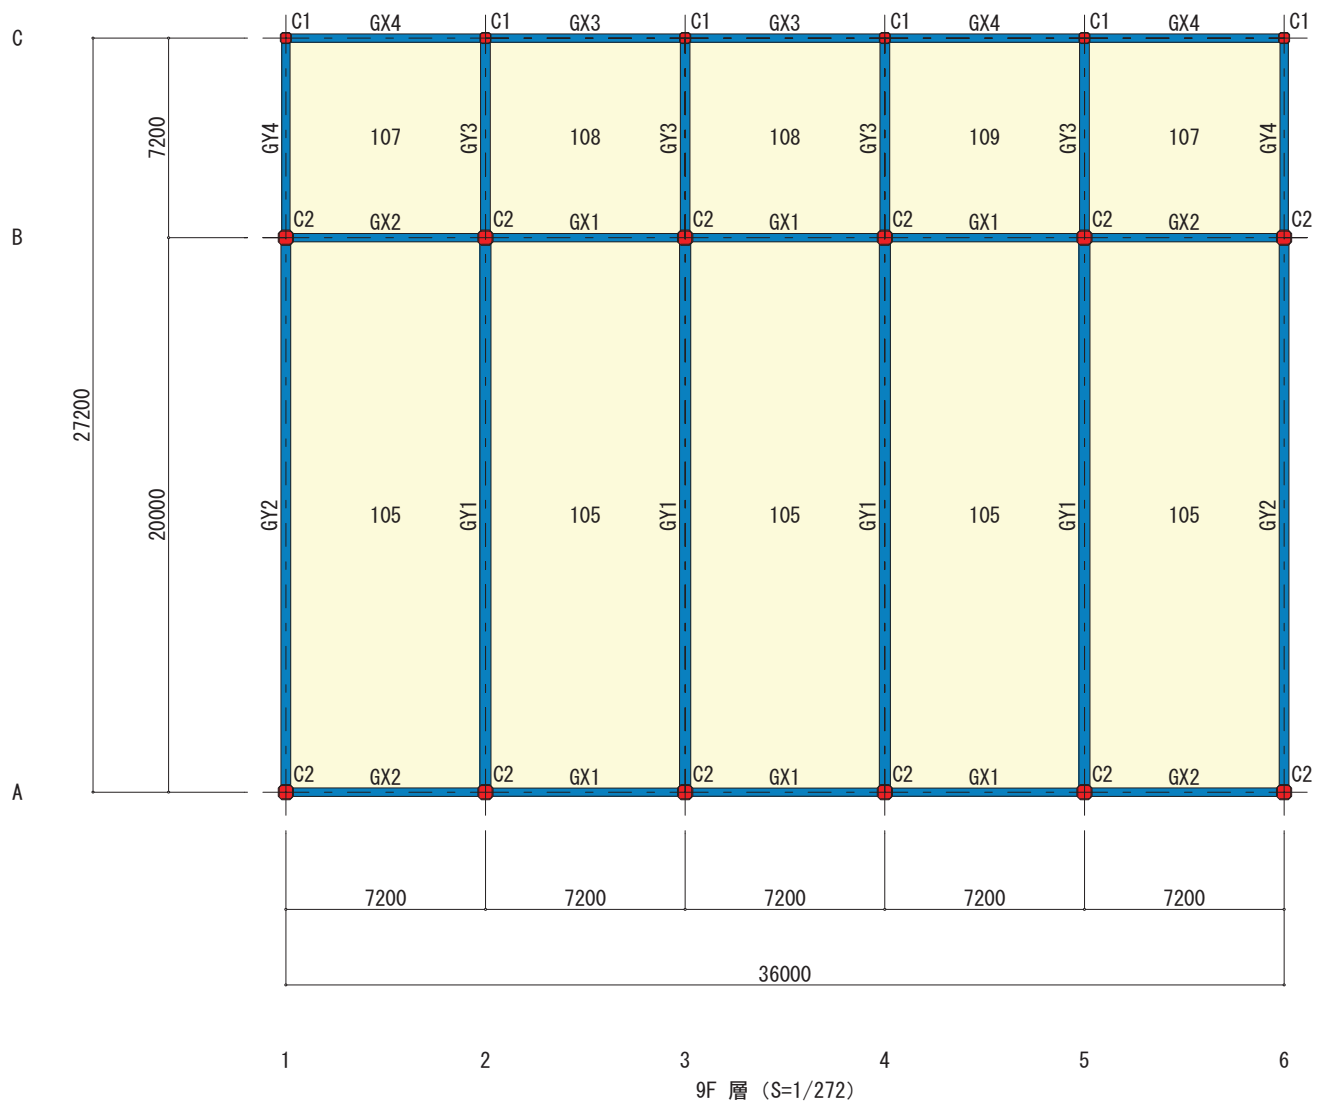


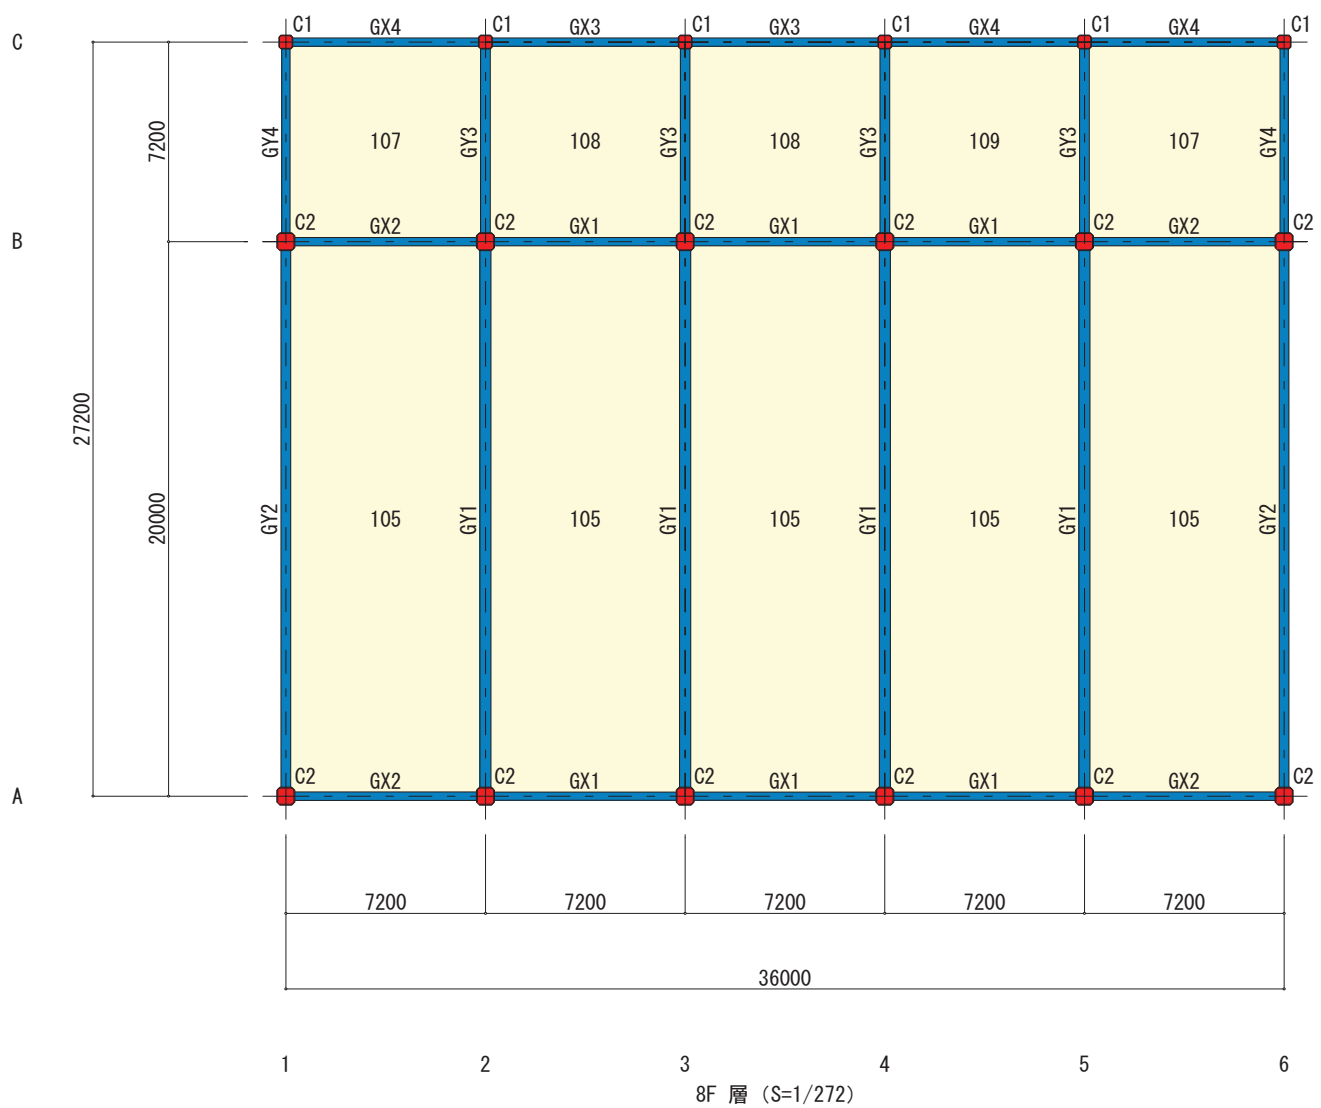


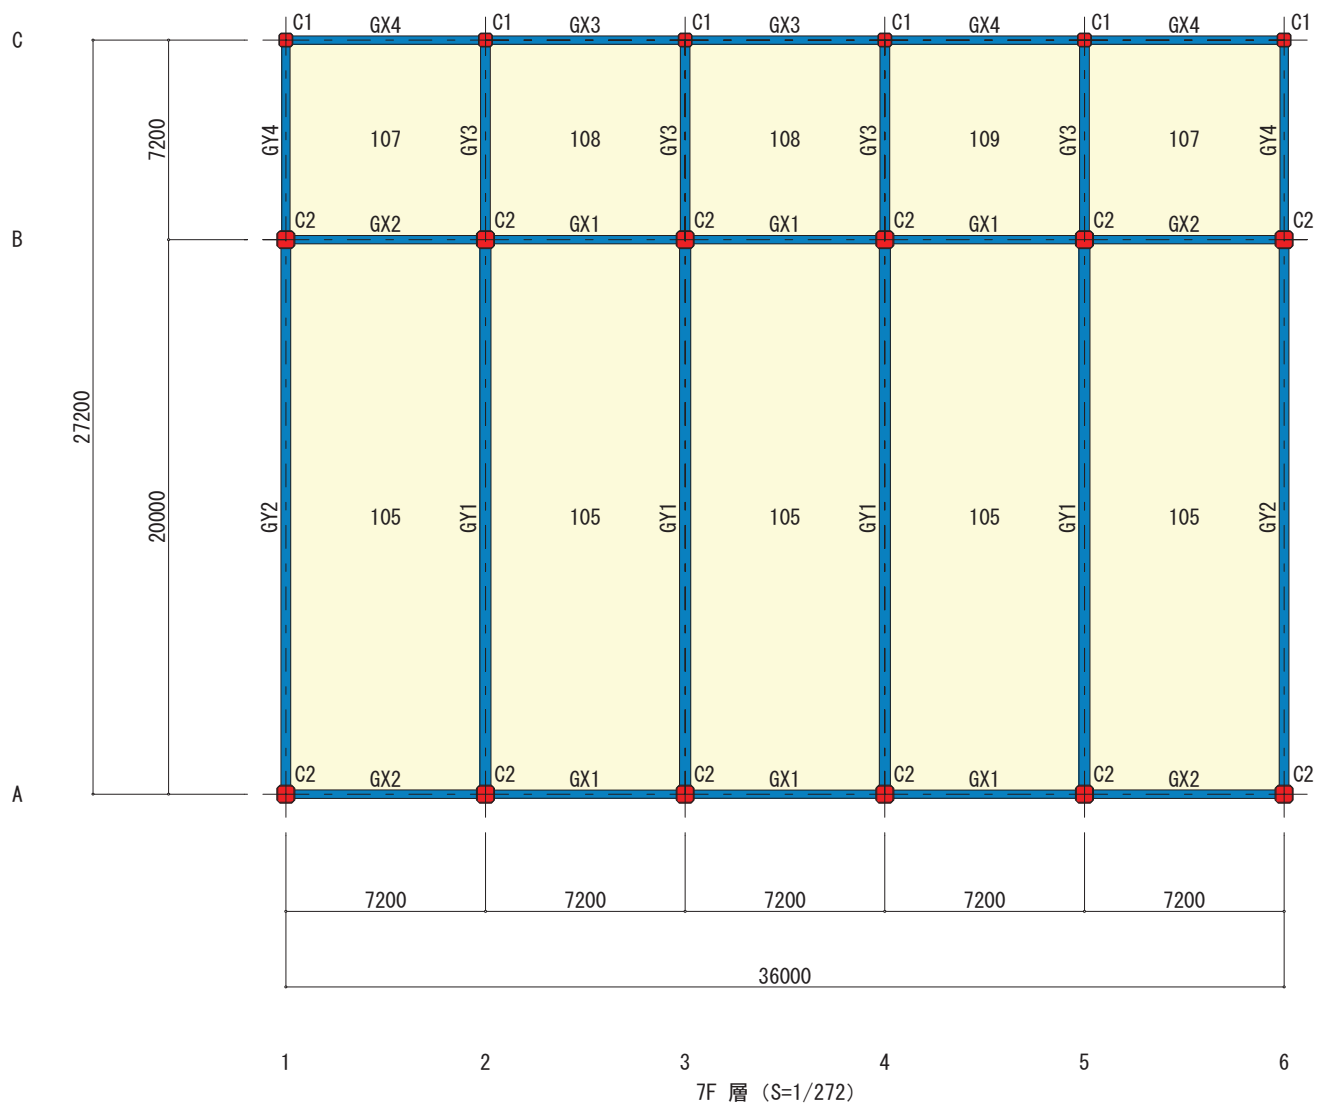


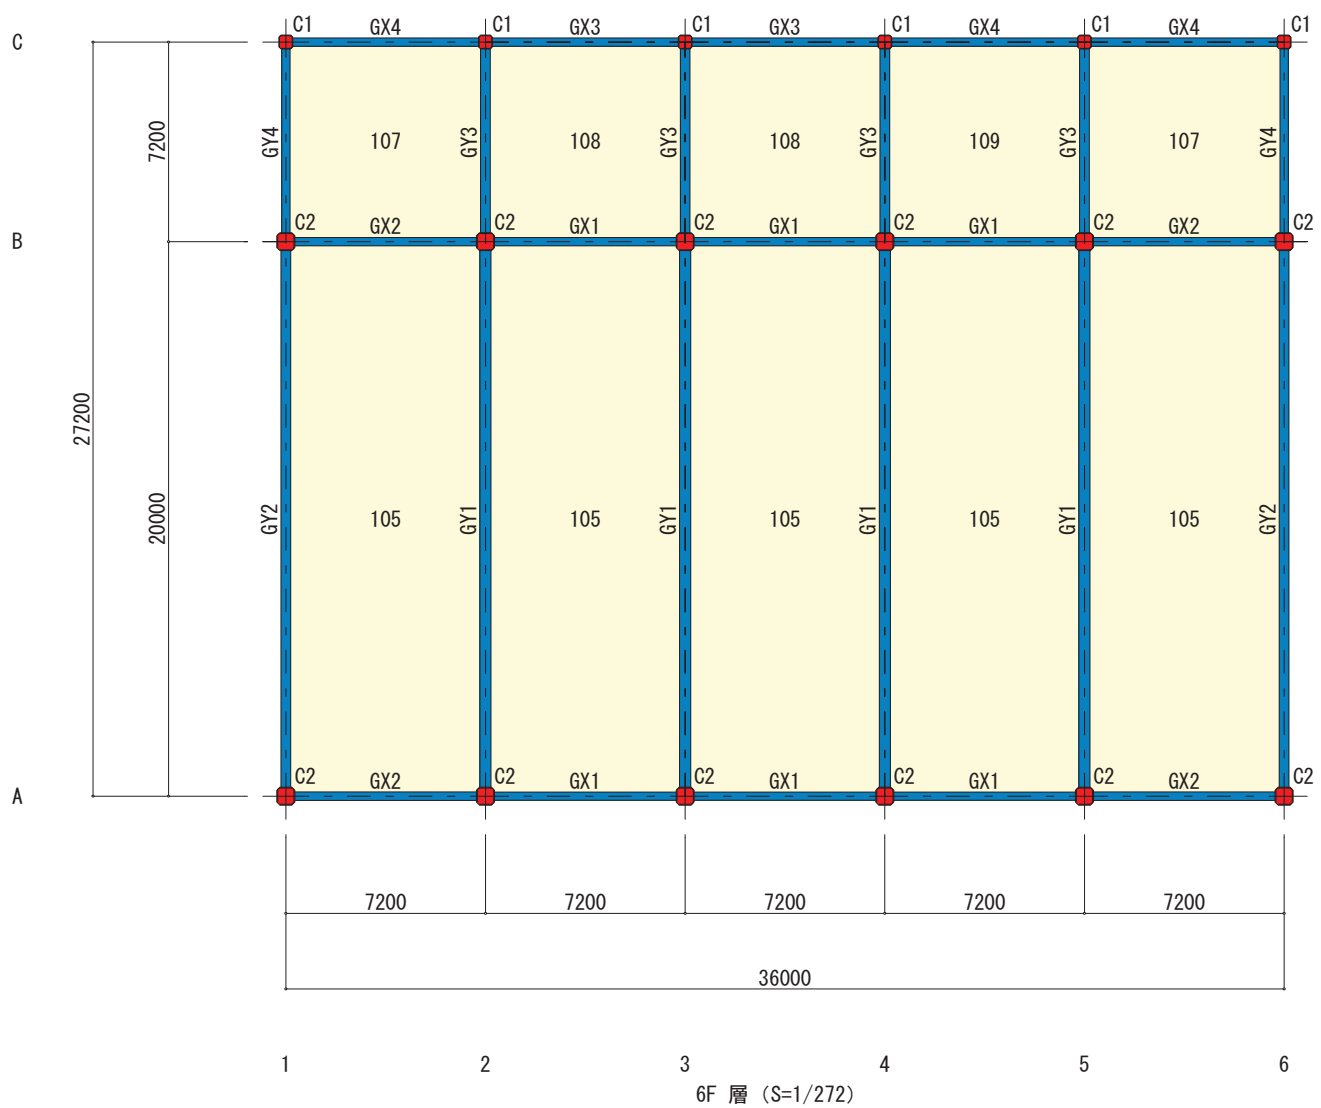


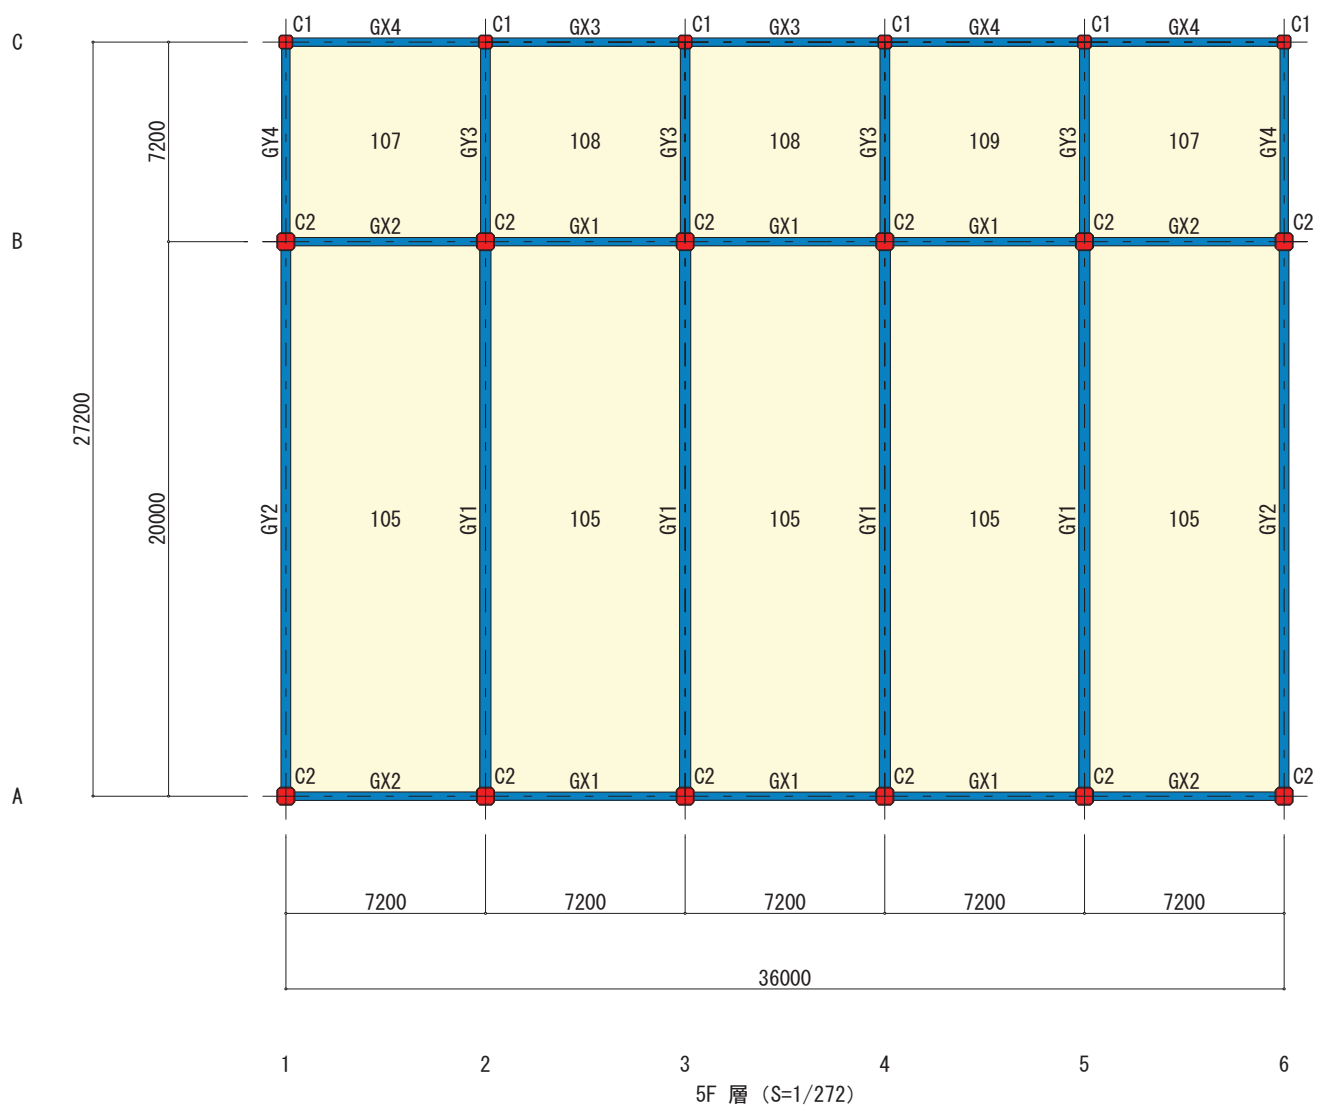

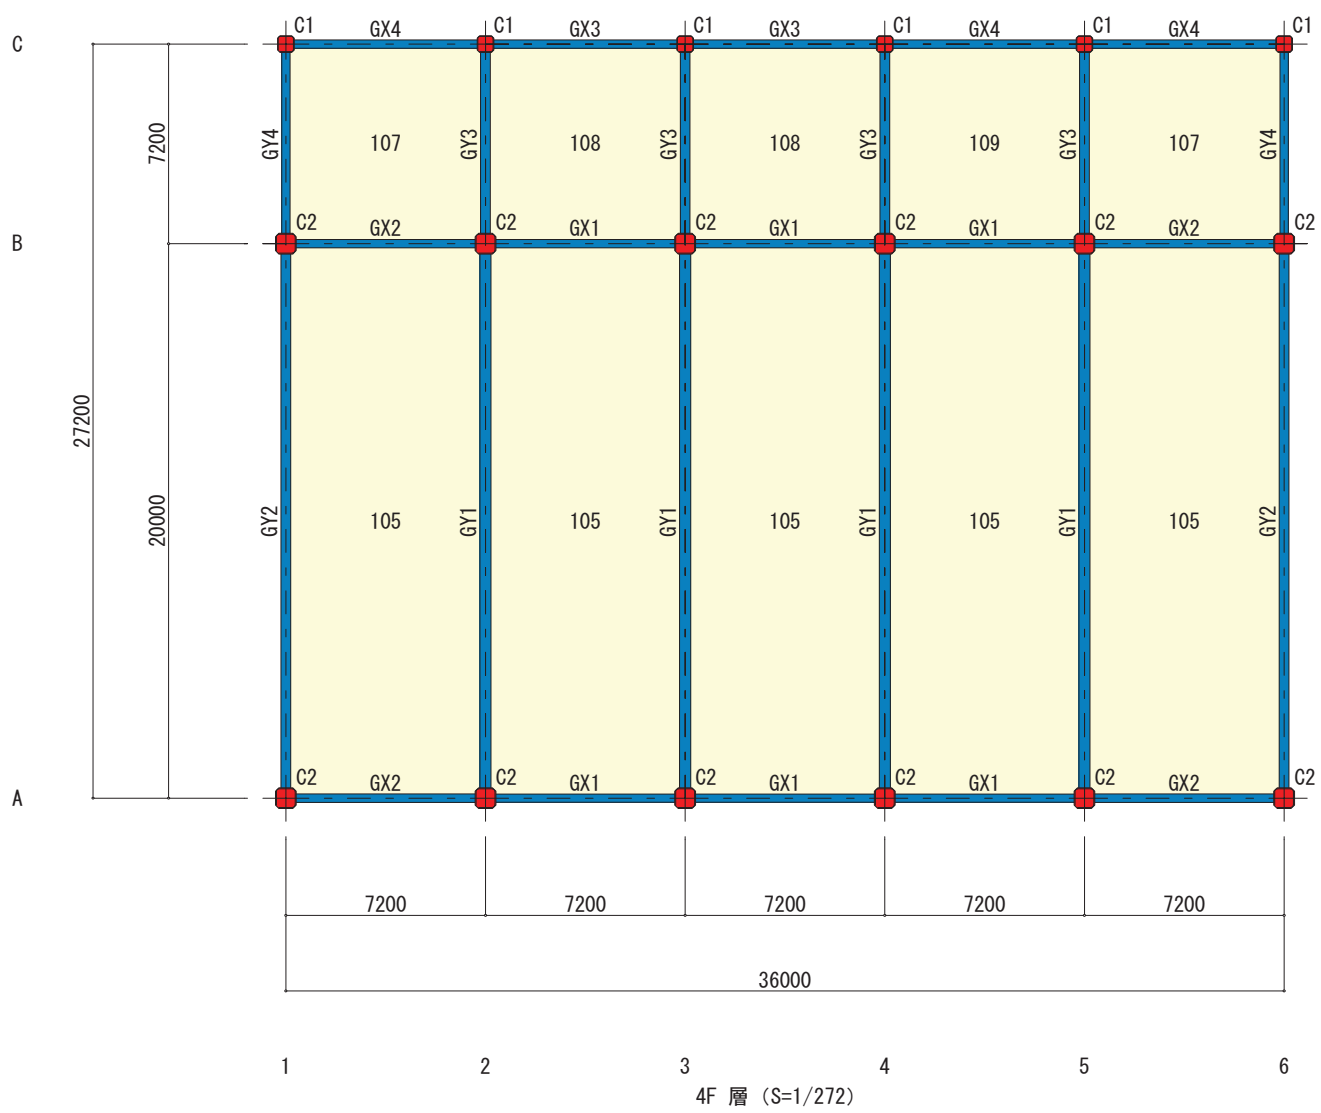


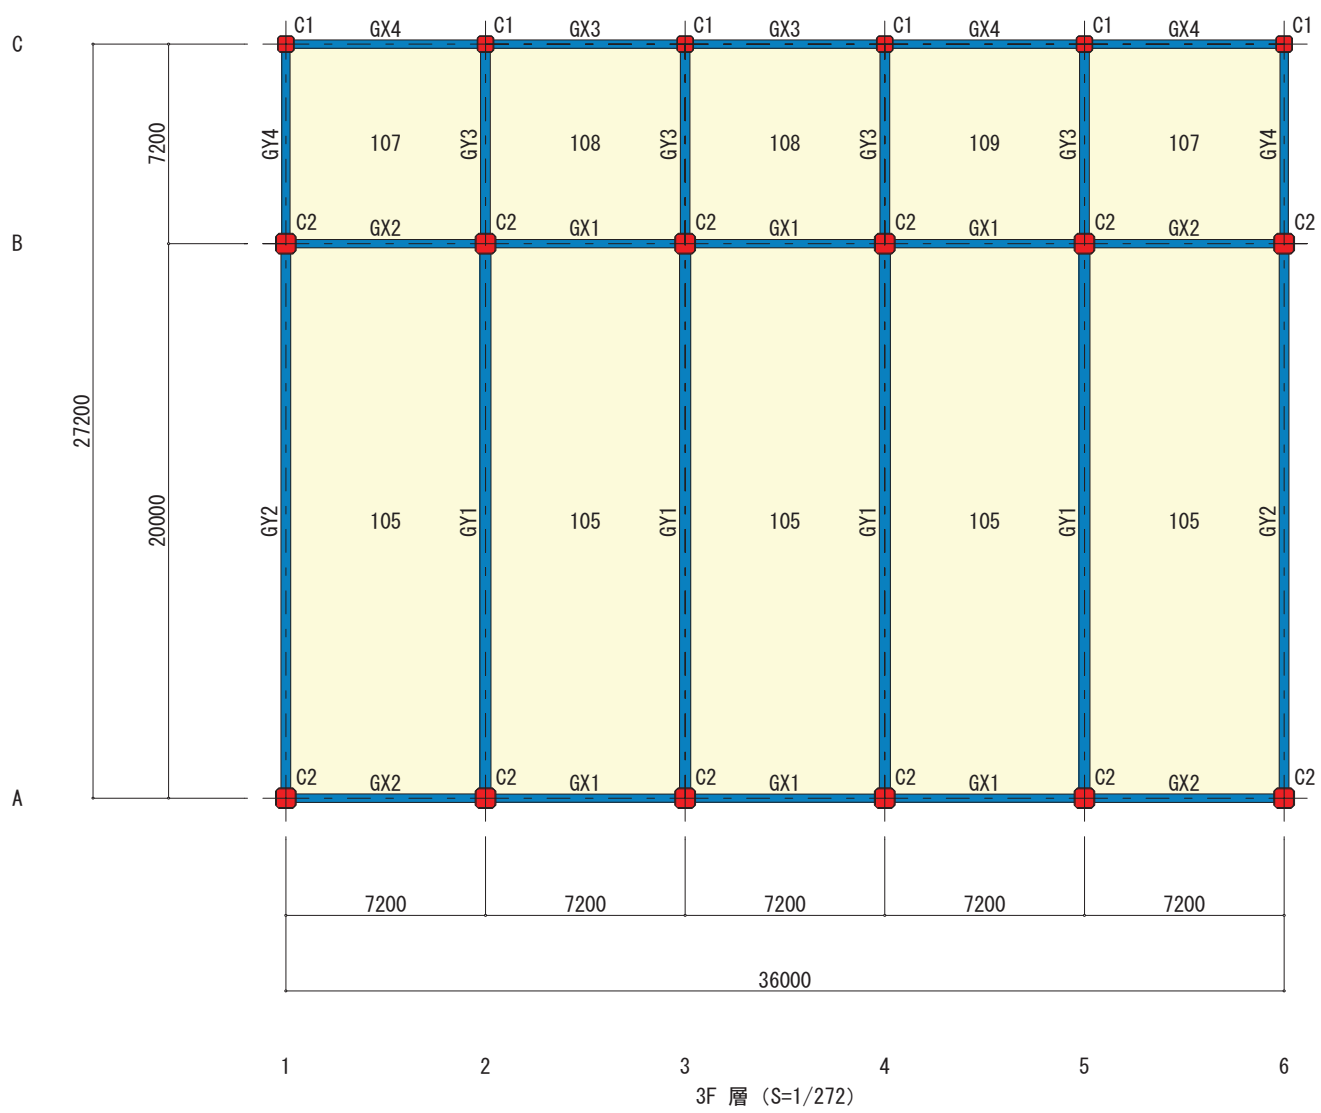


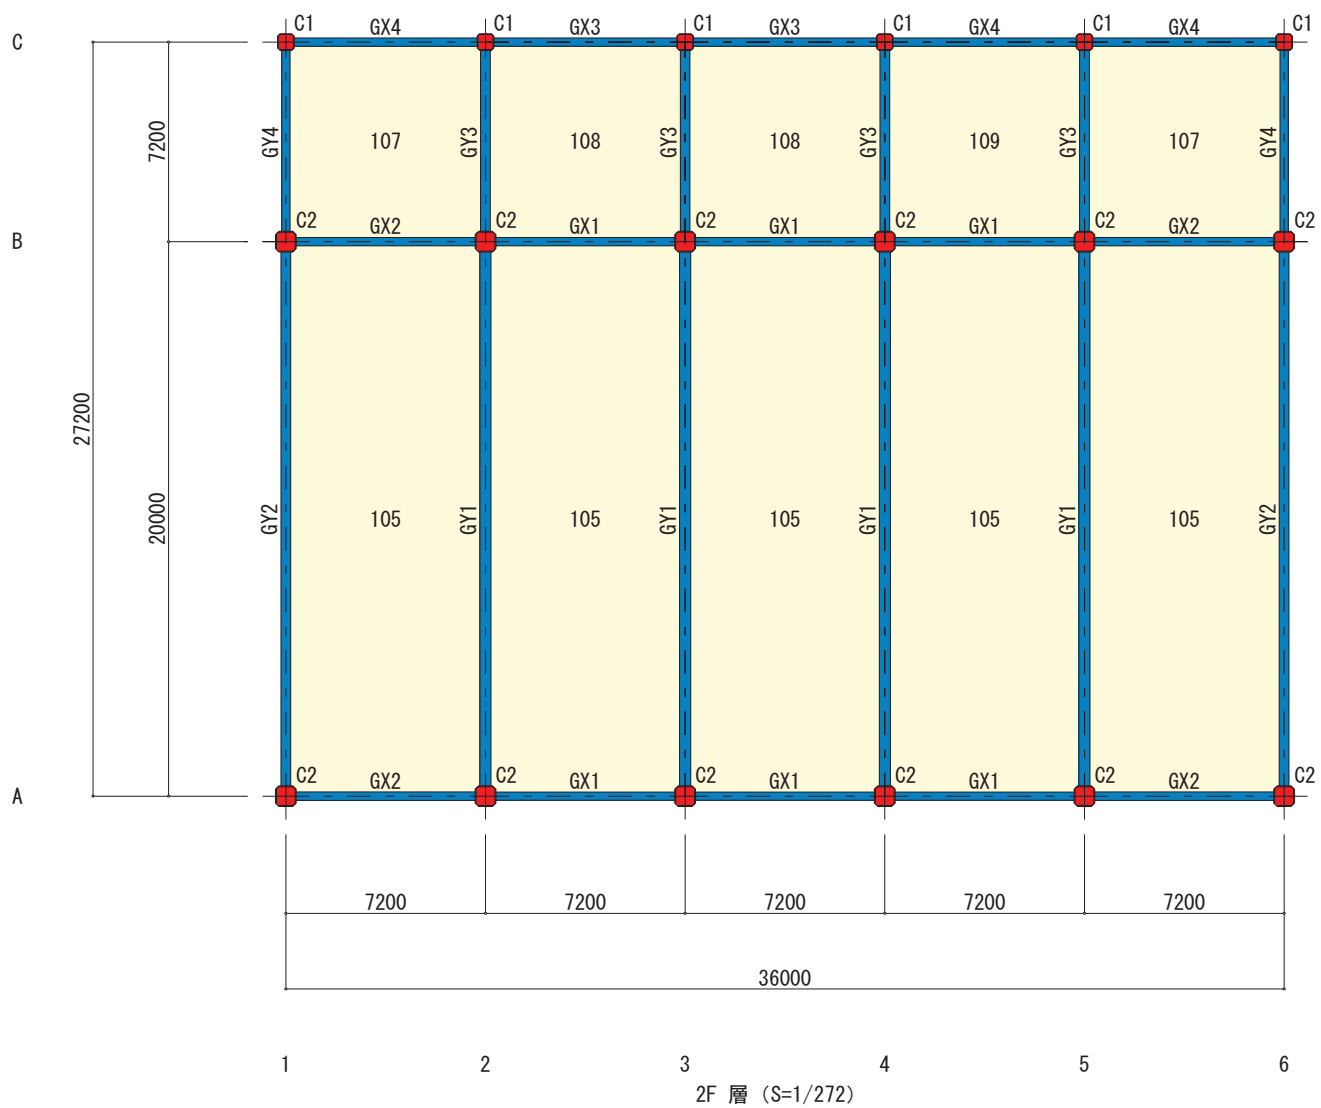


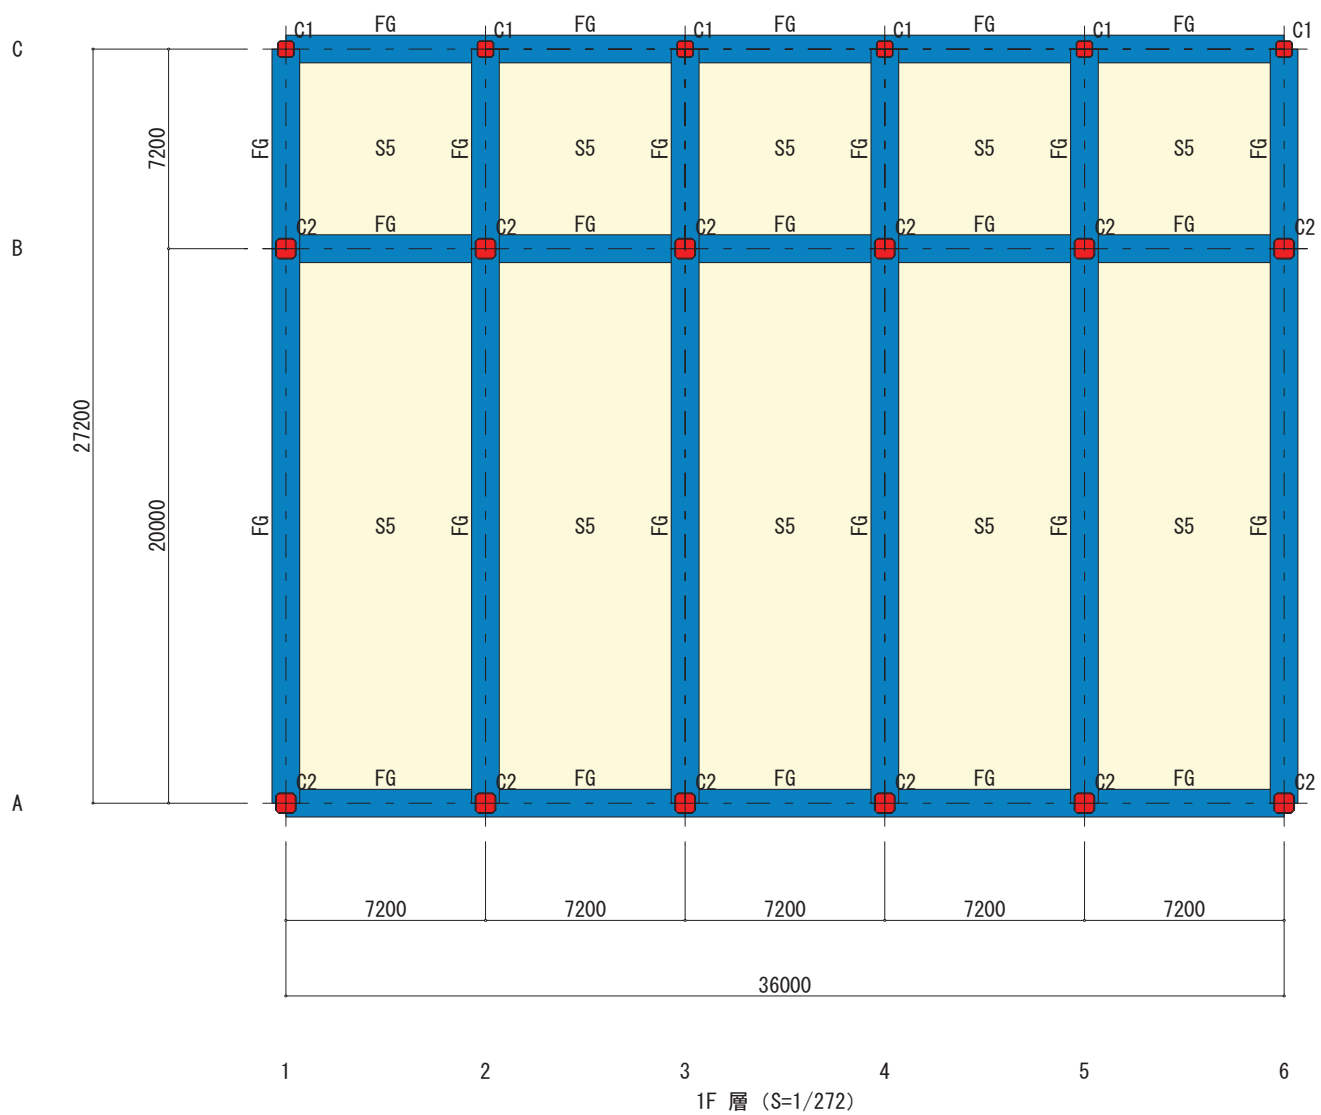



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

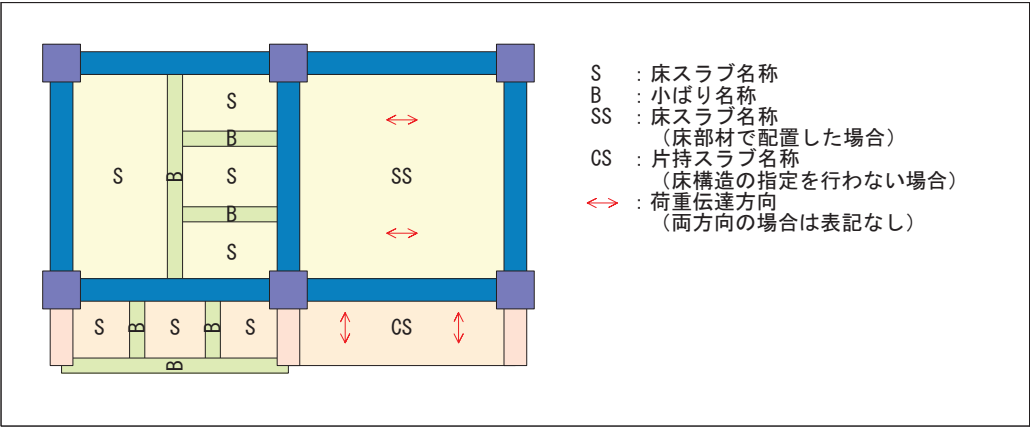


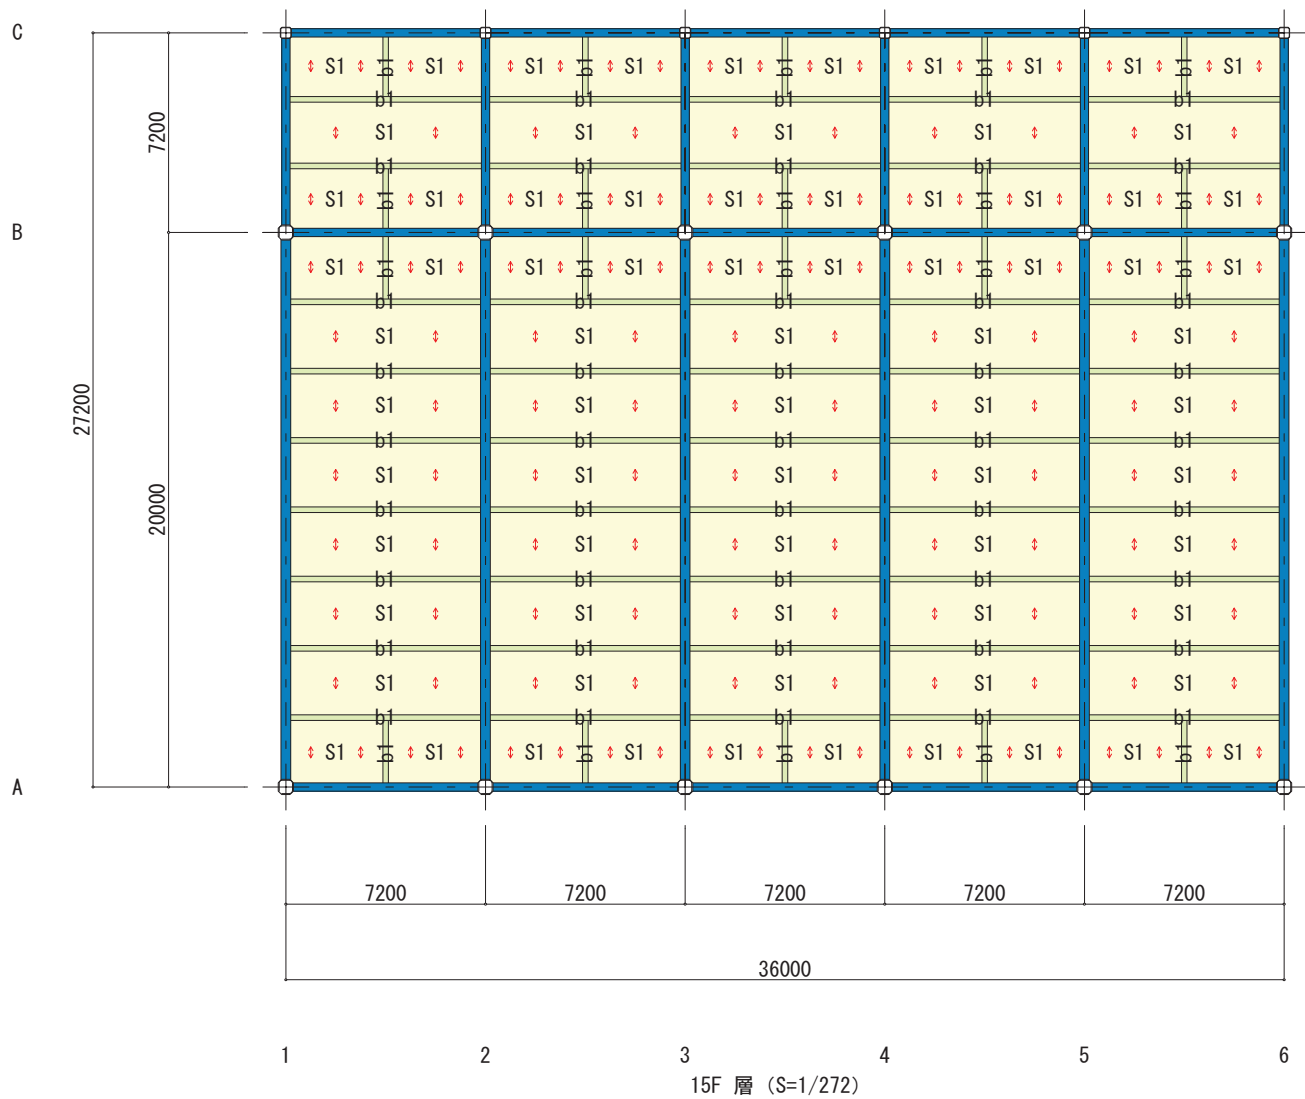


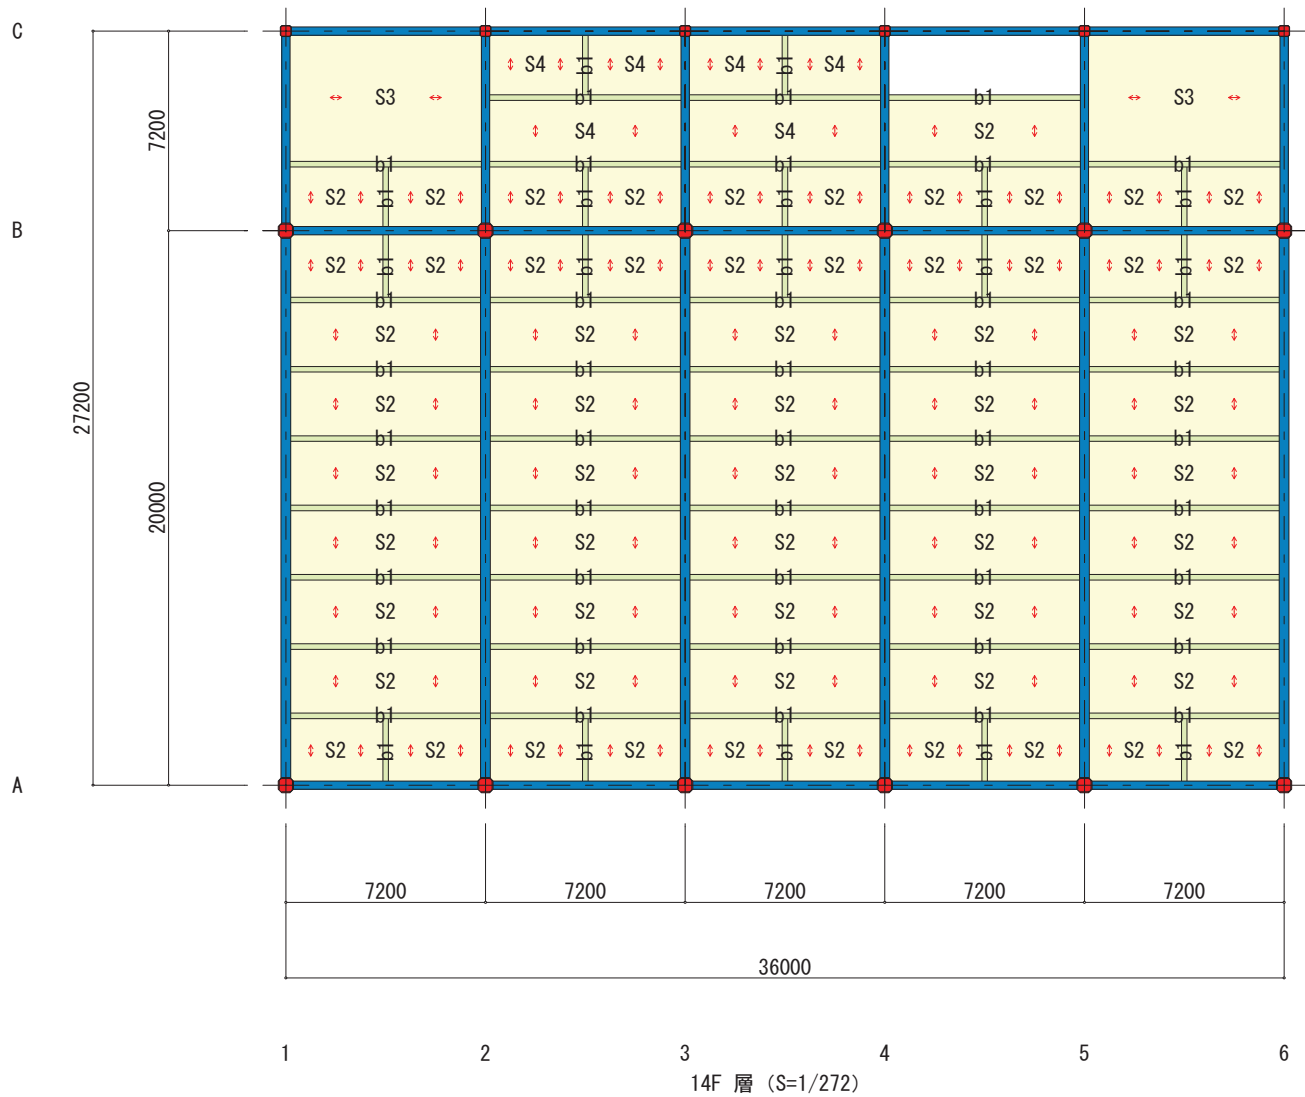


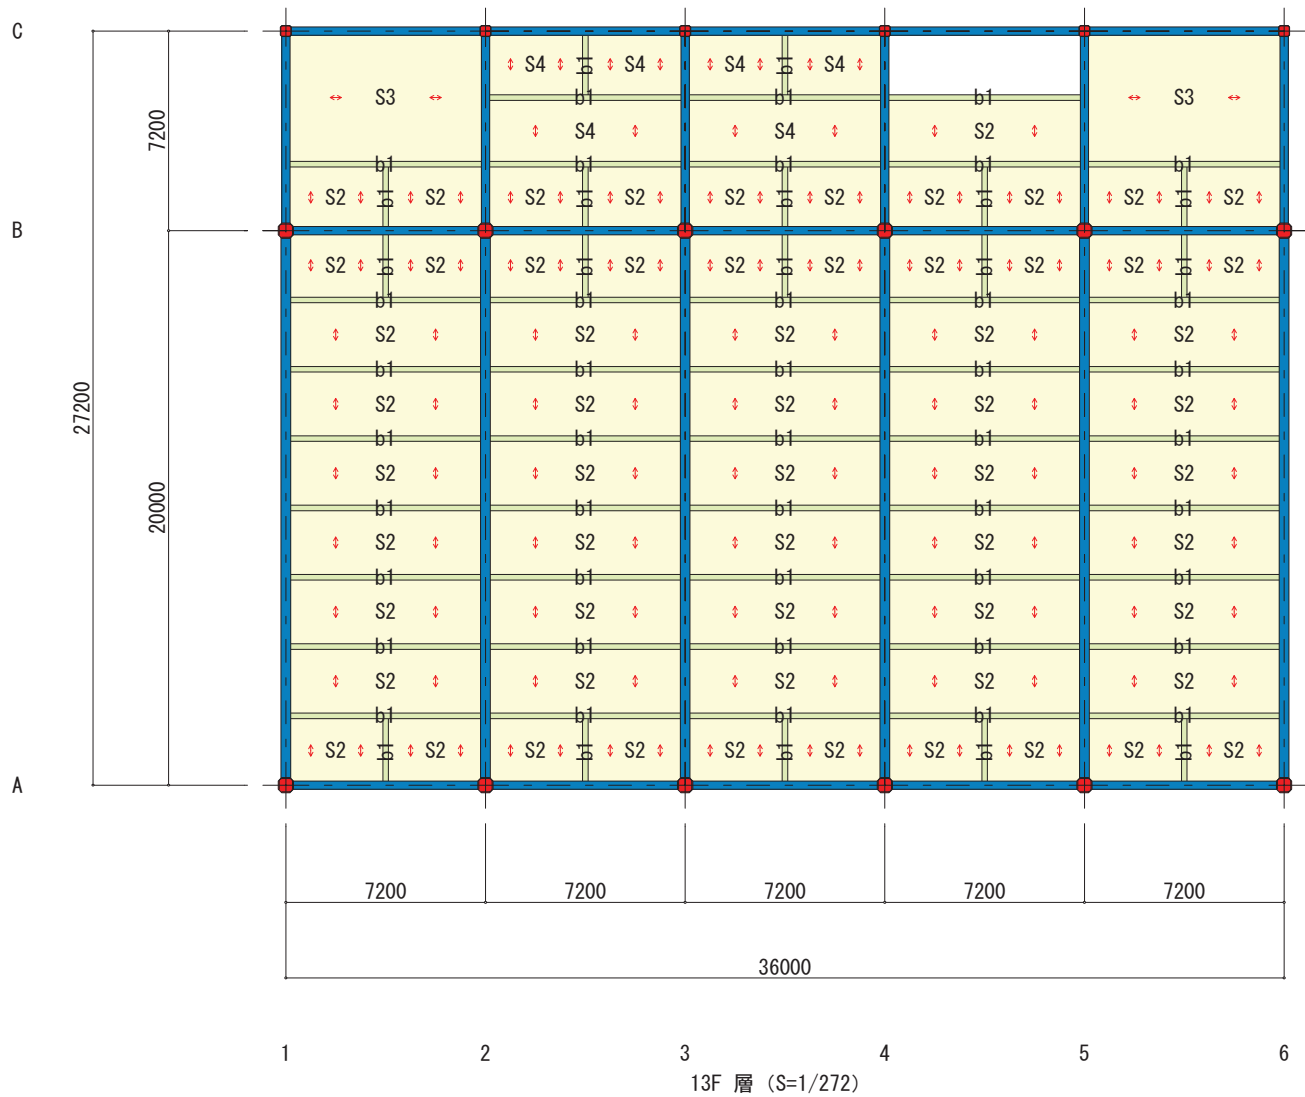


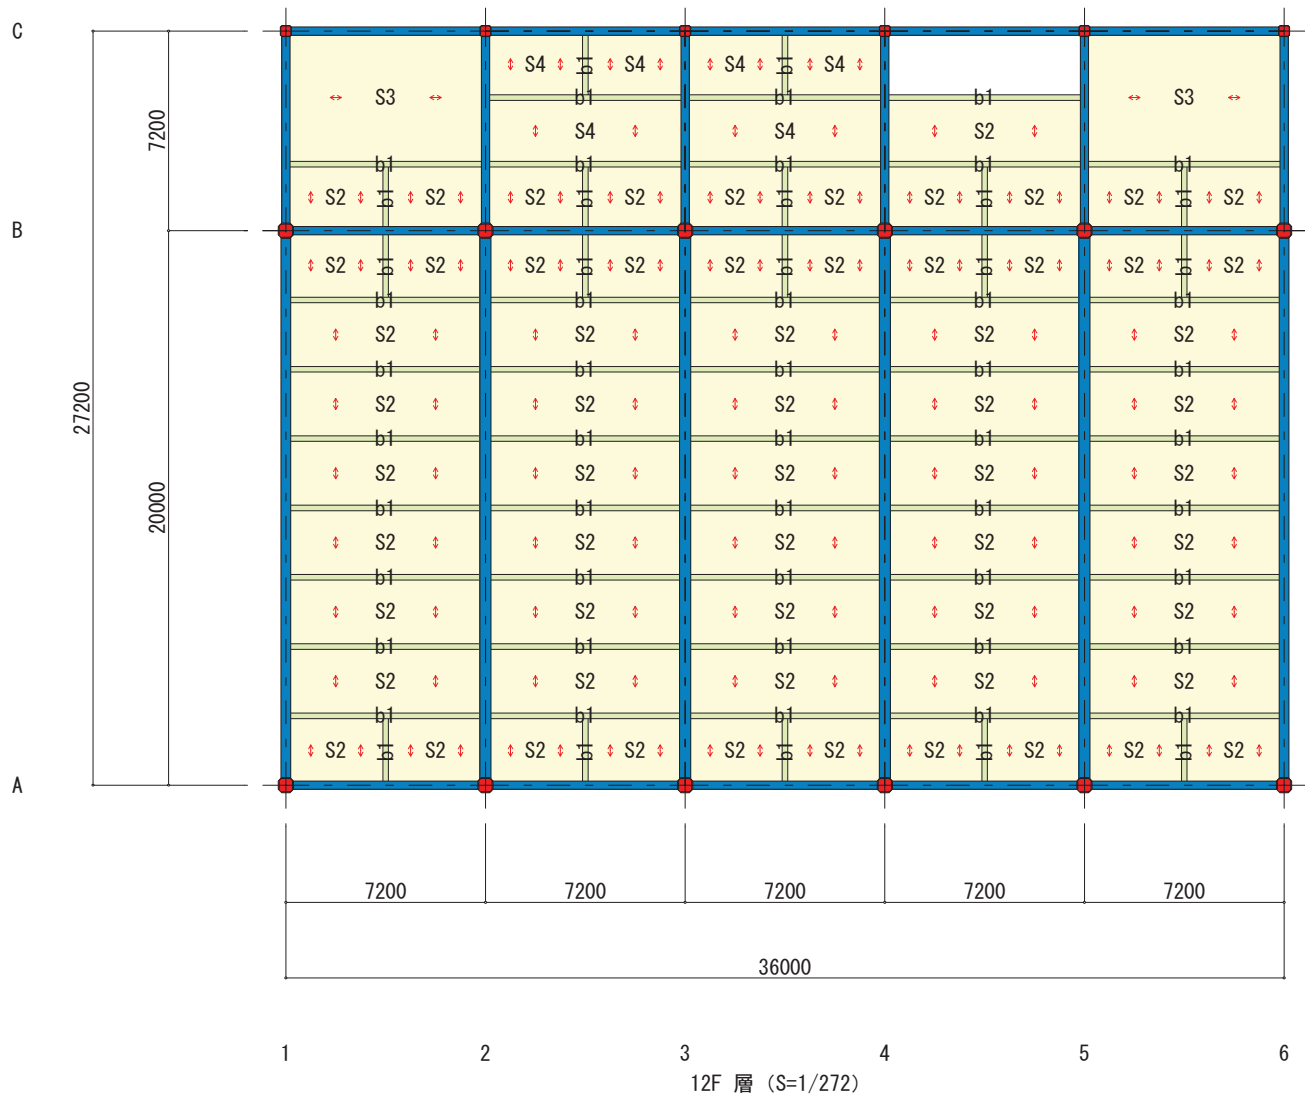


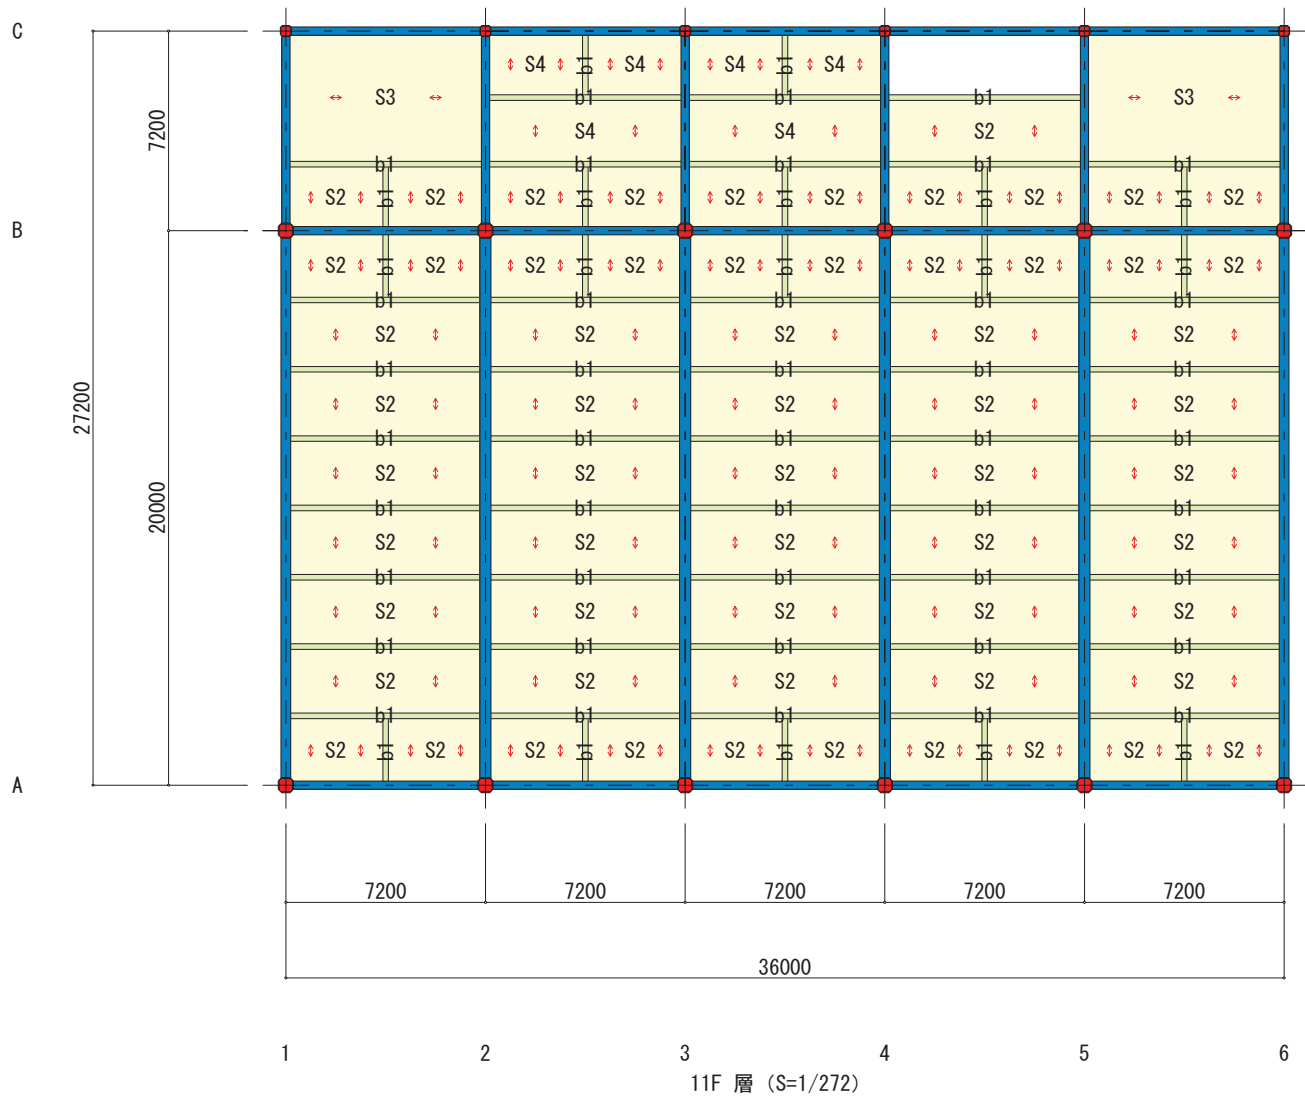


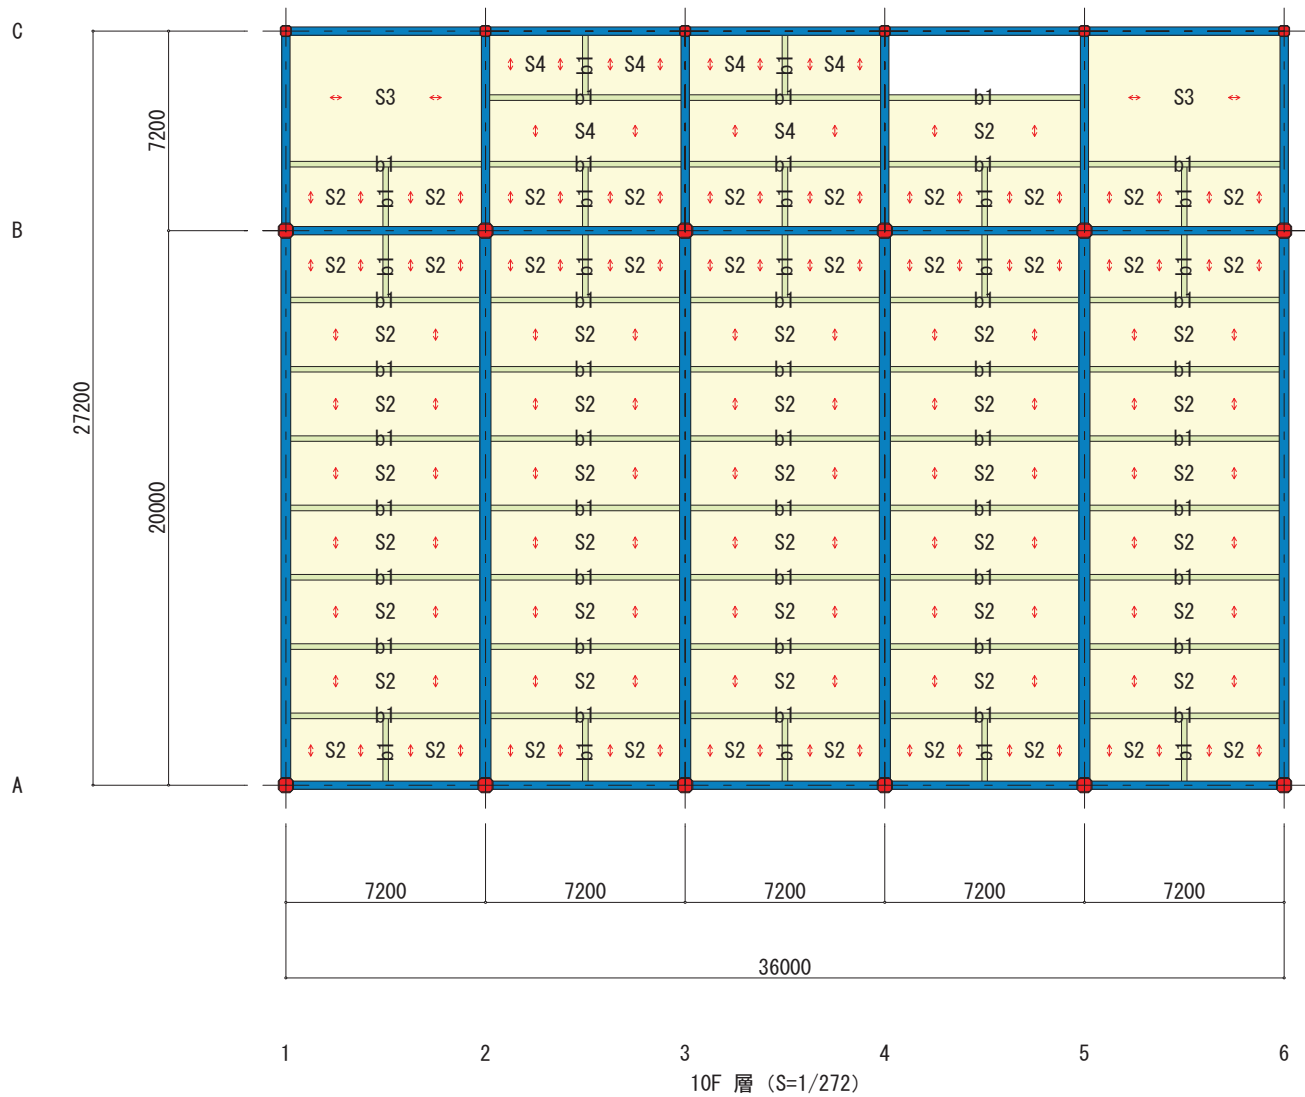


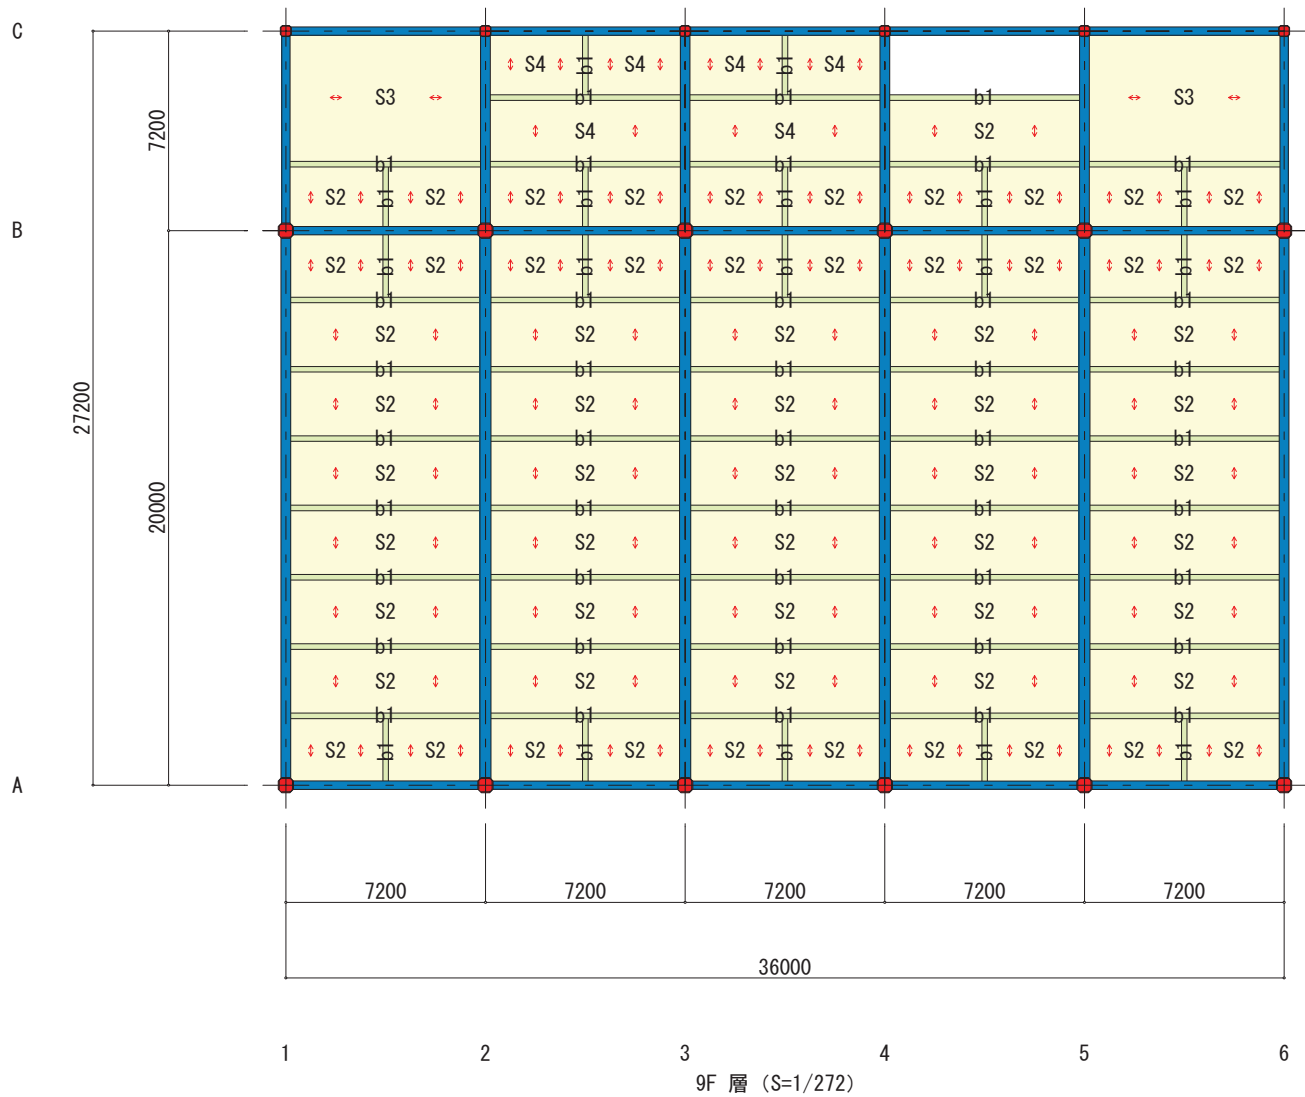


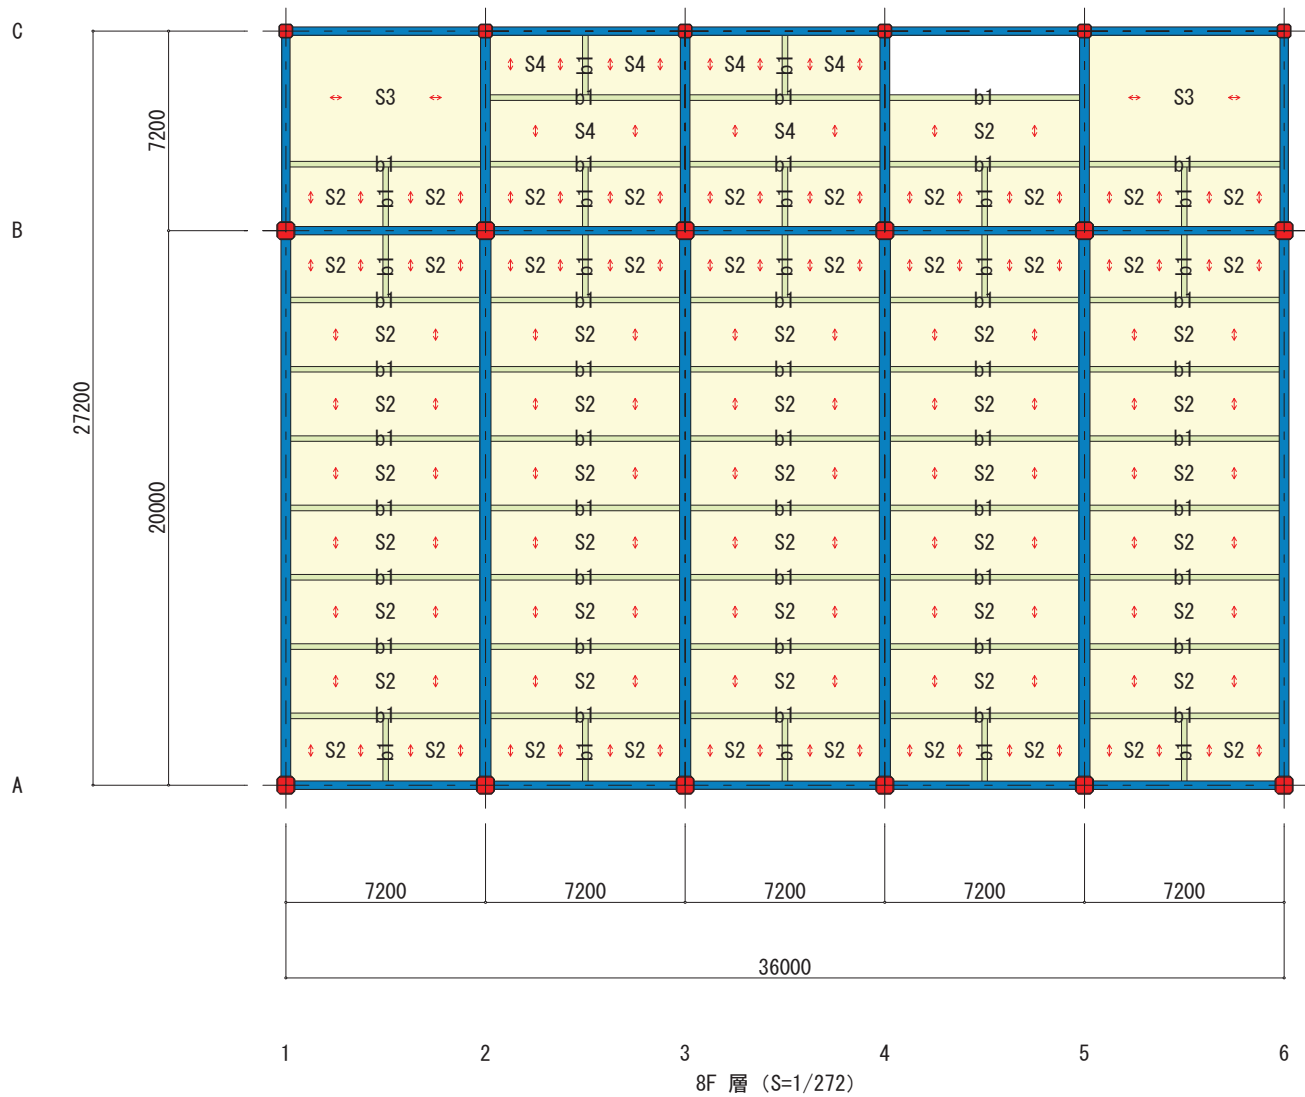


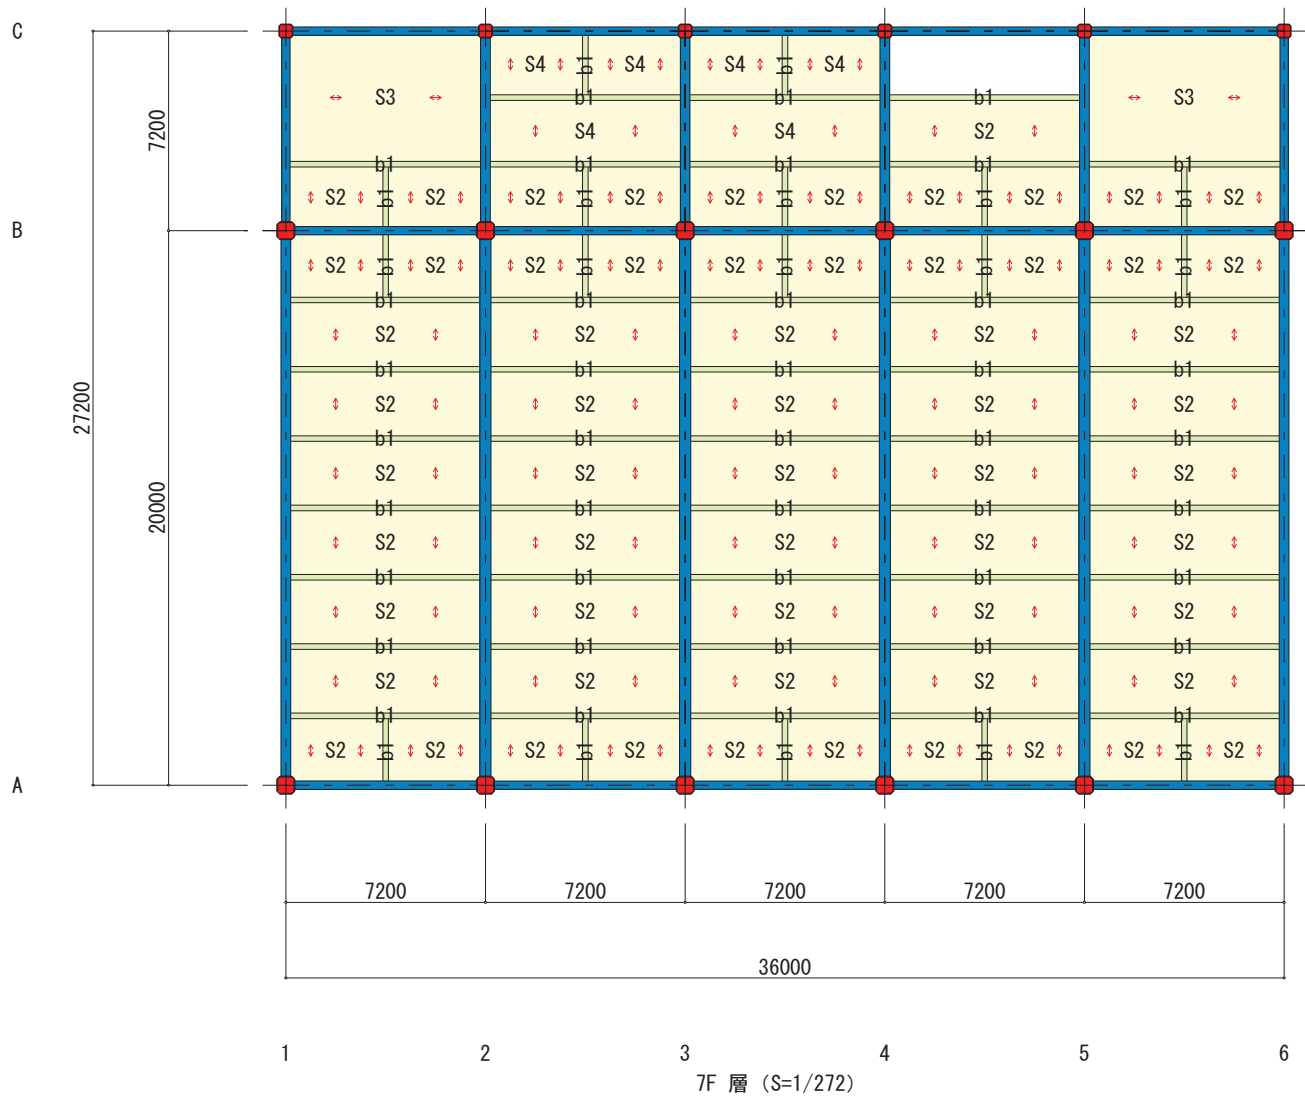


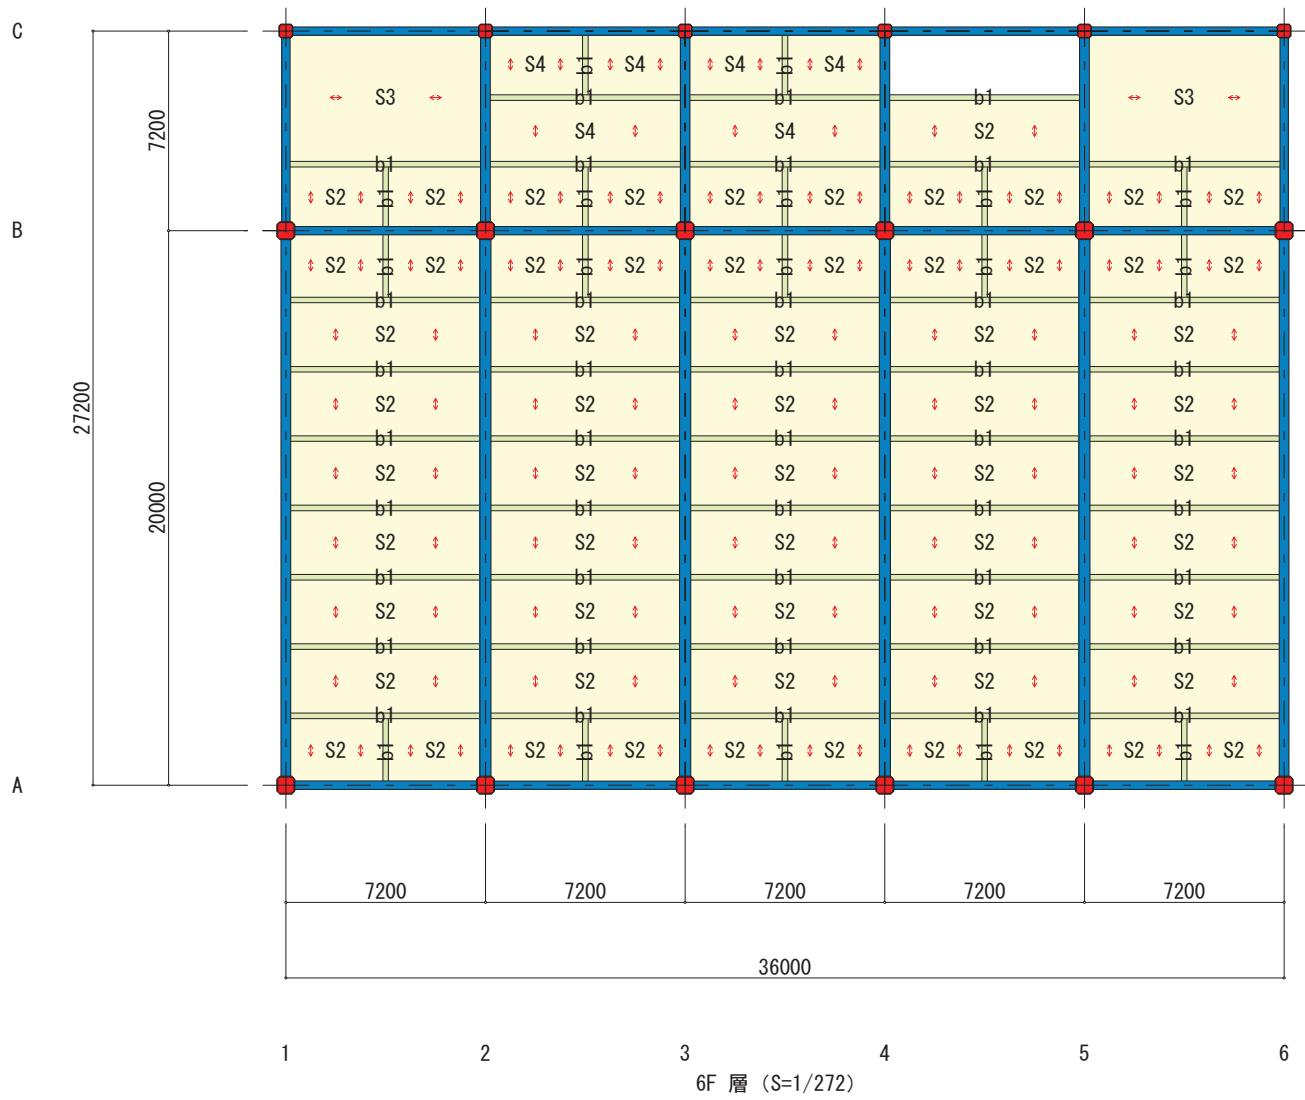


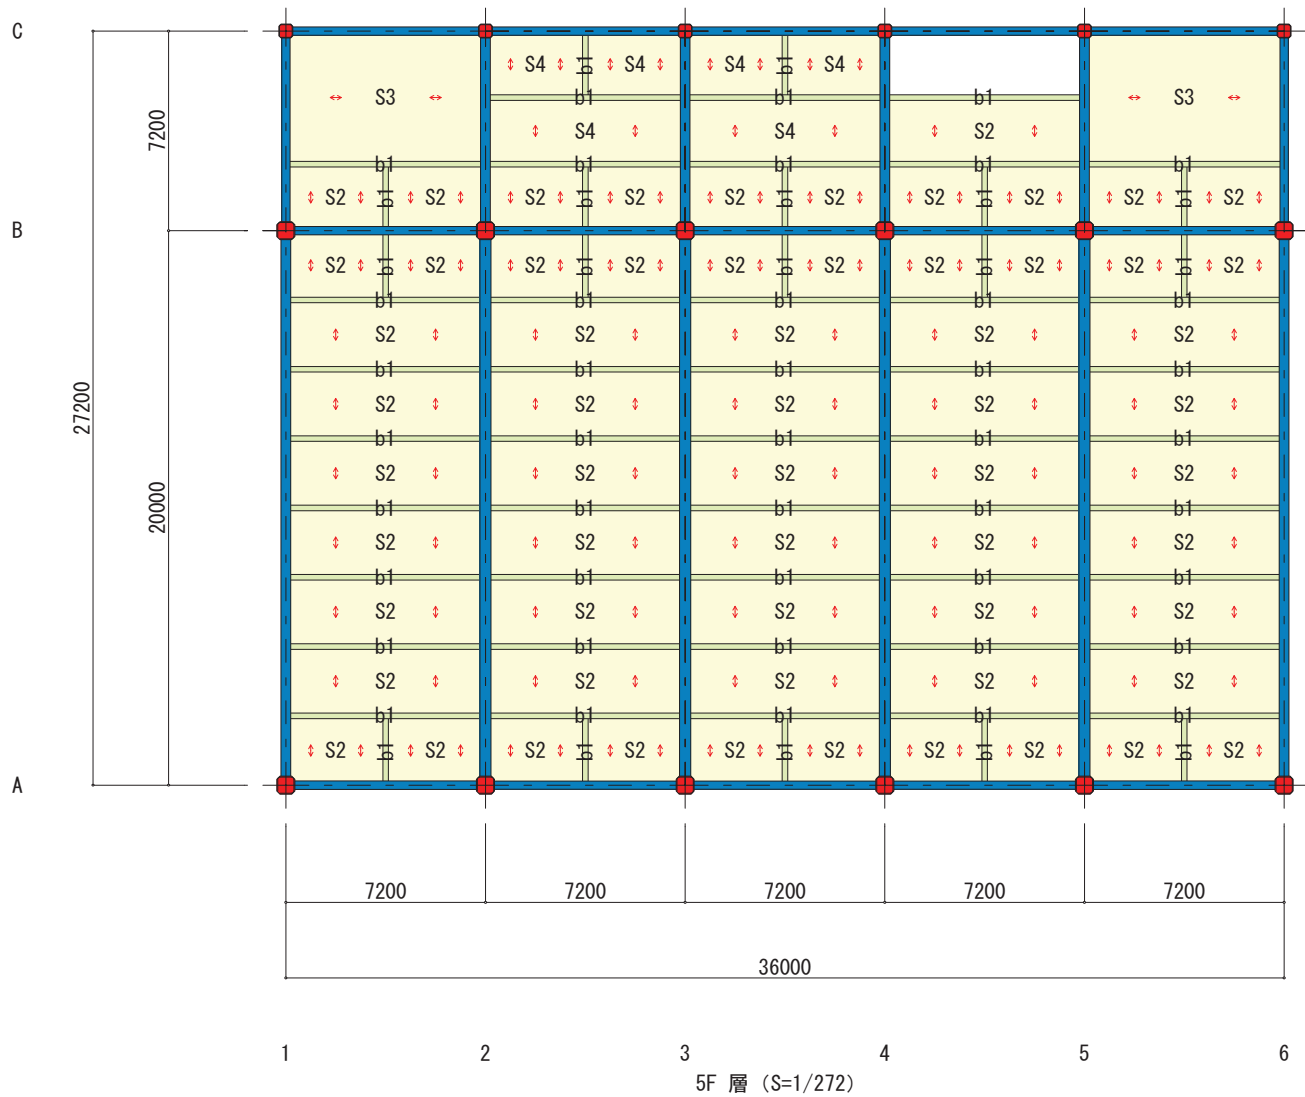

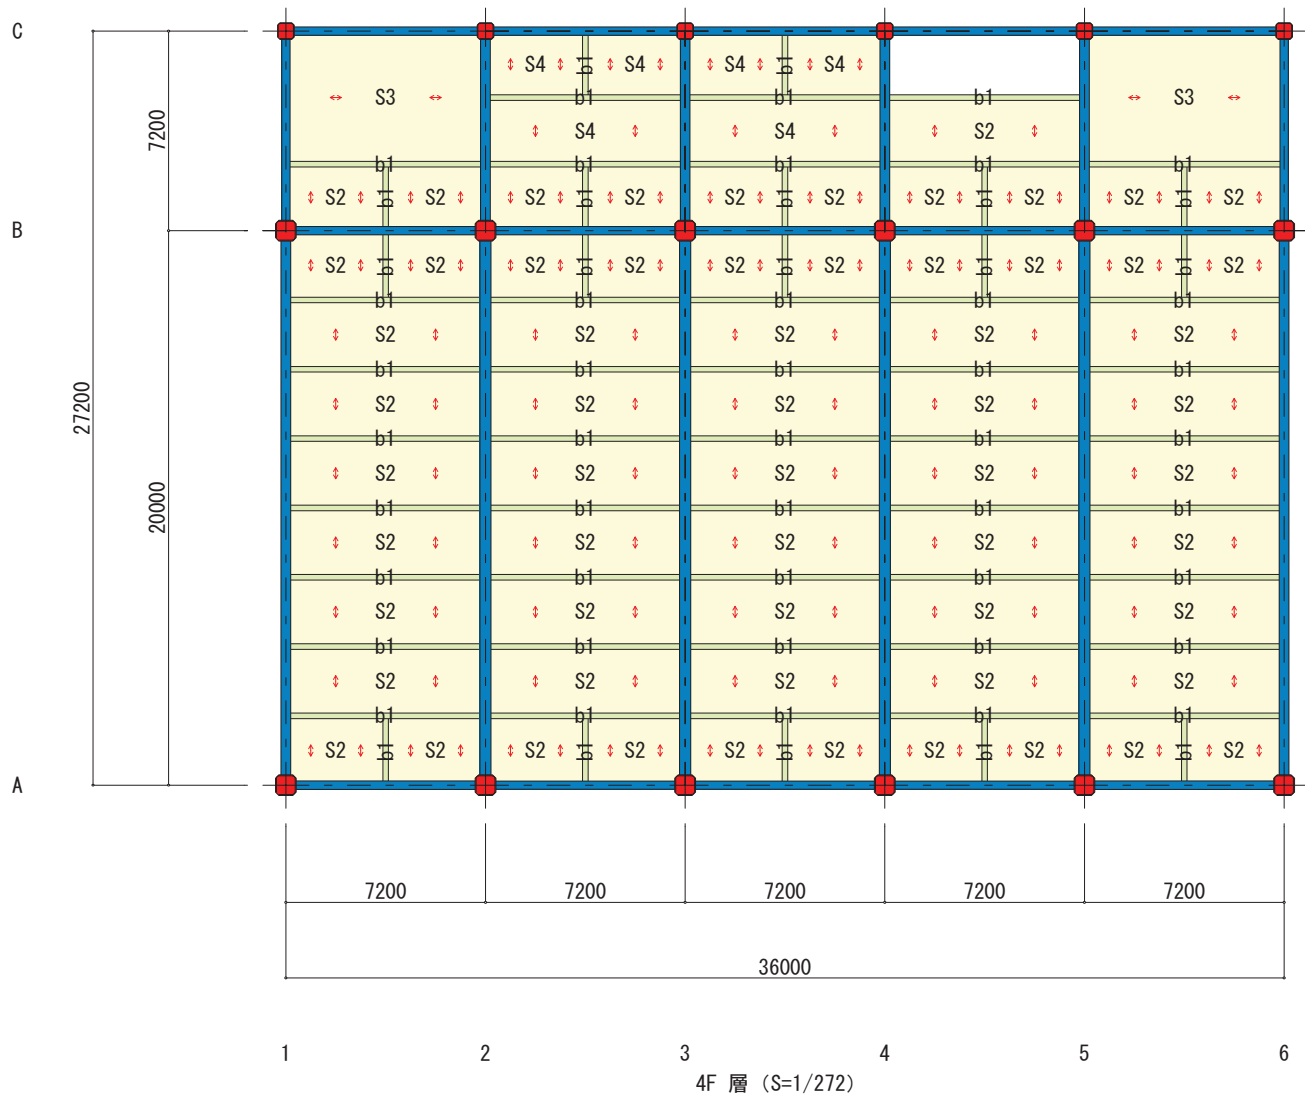

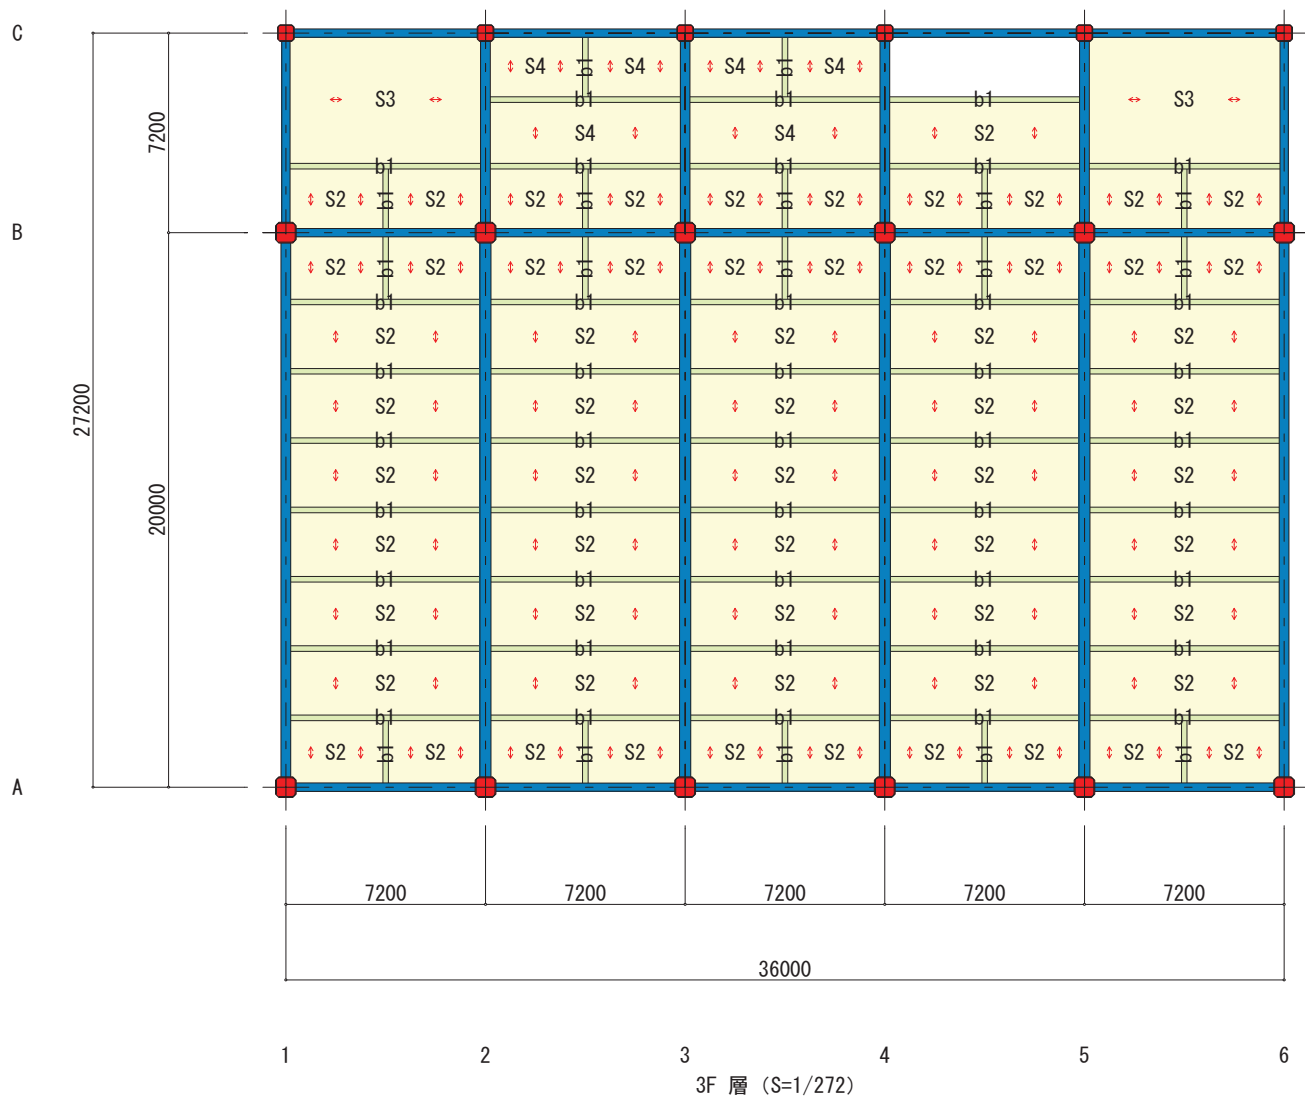


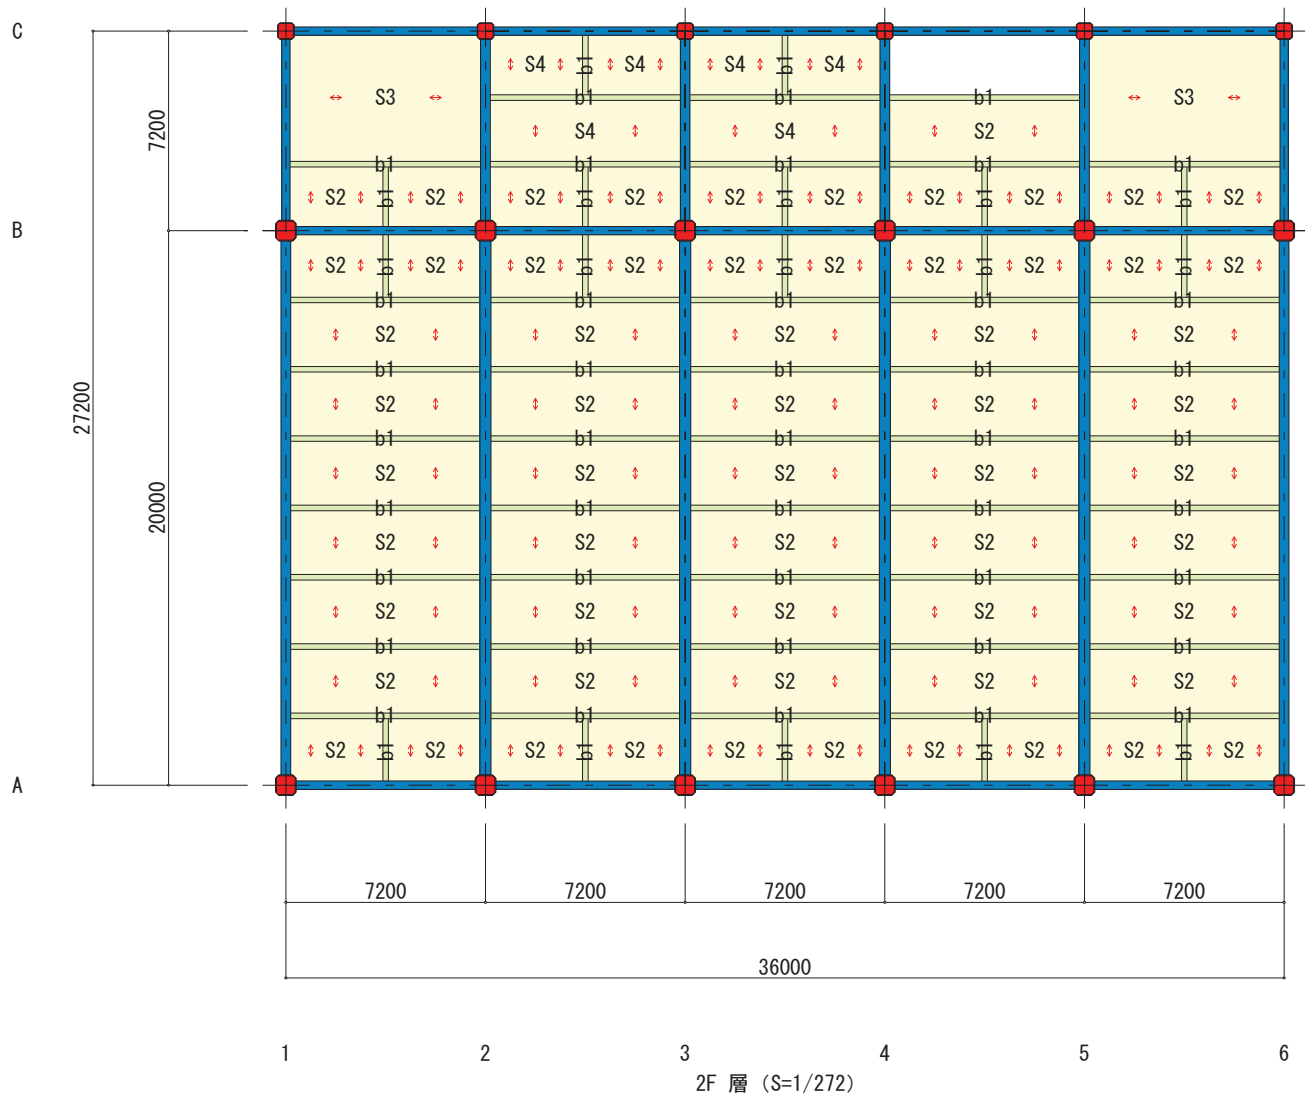


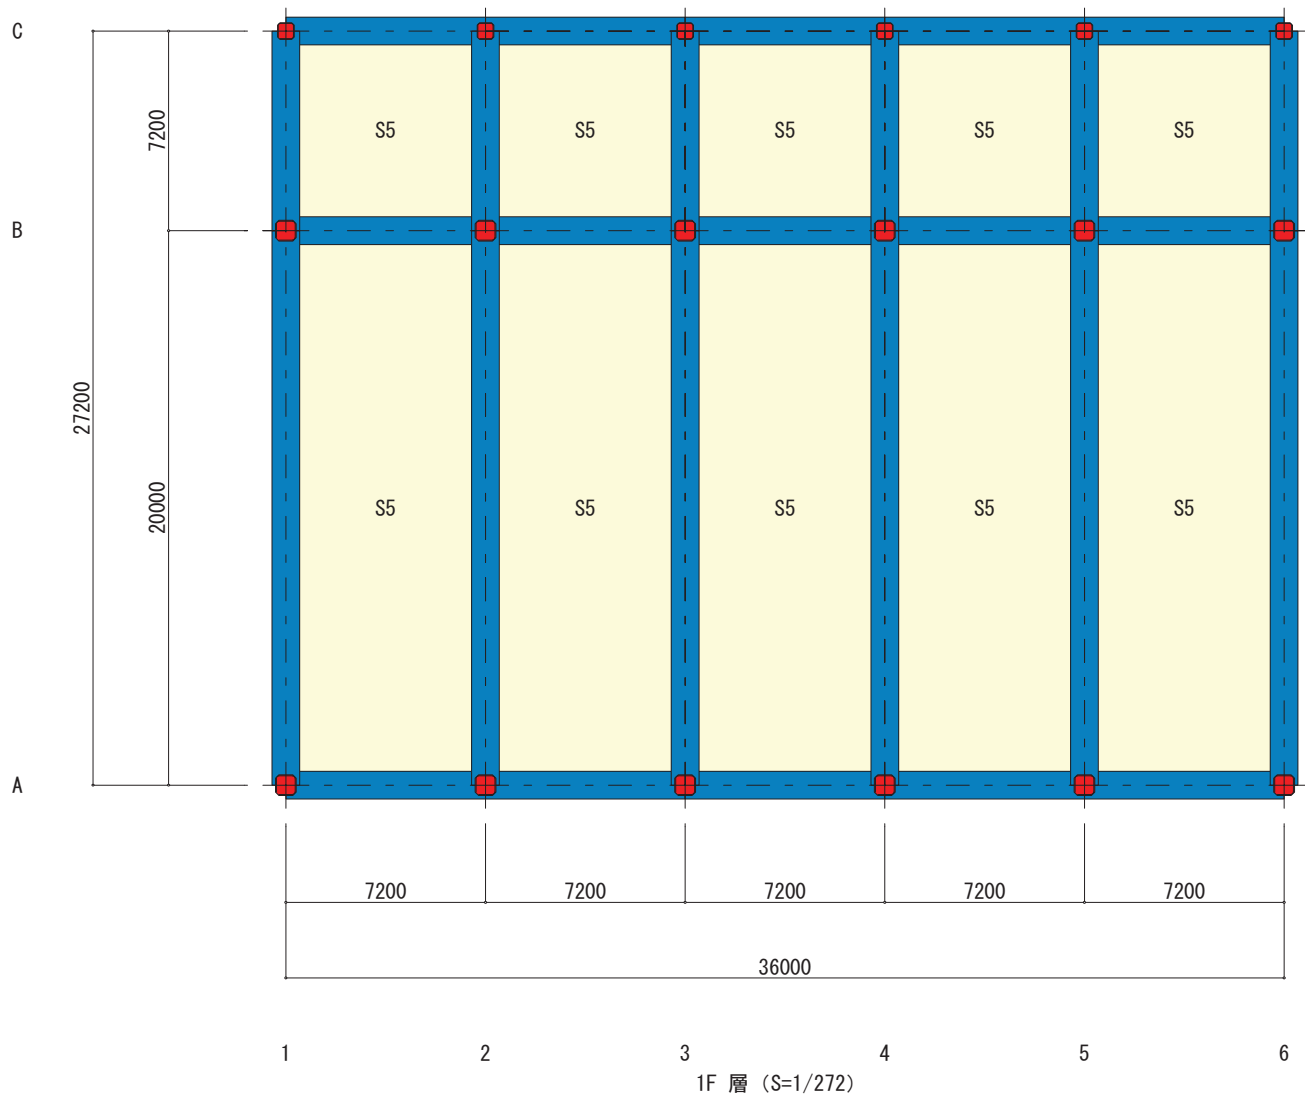



I-1. 3 略軸組図

I-1. 3. 1 壁開口配置

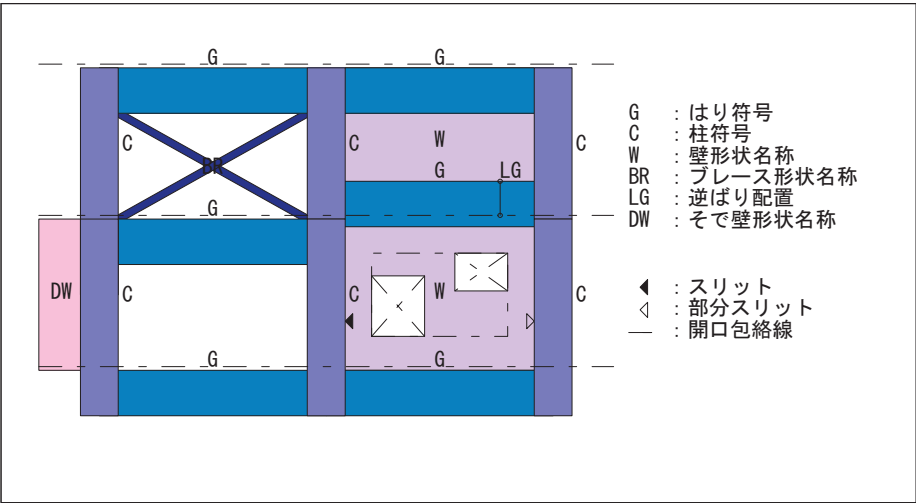

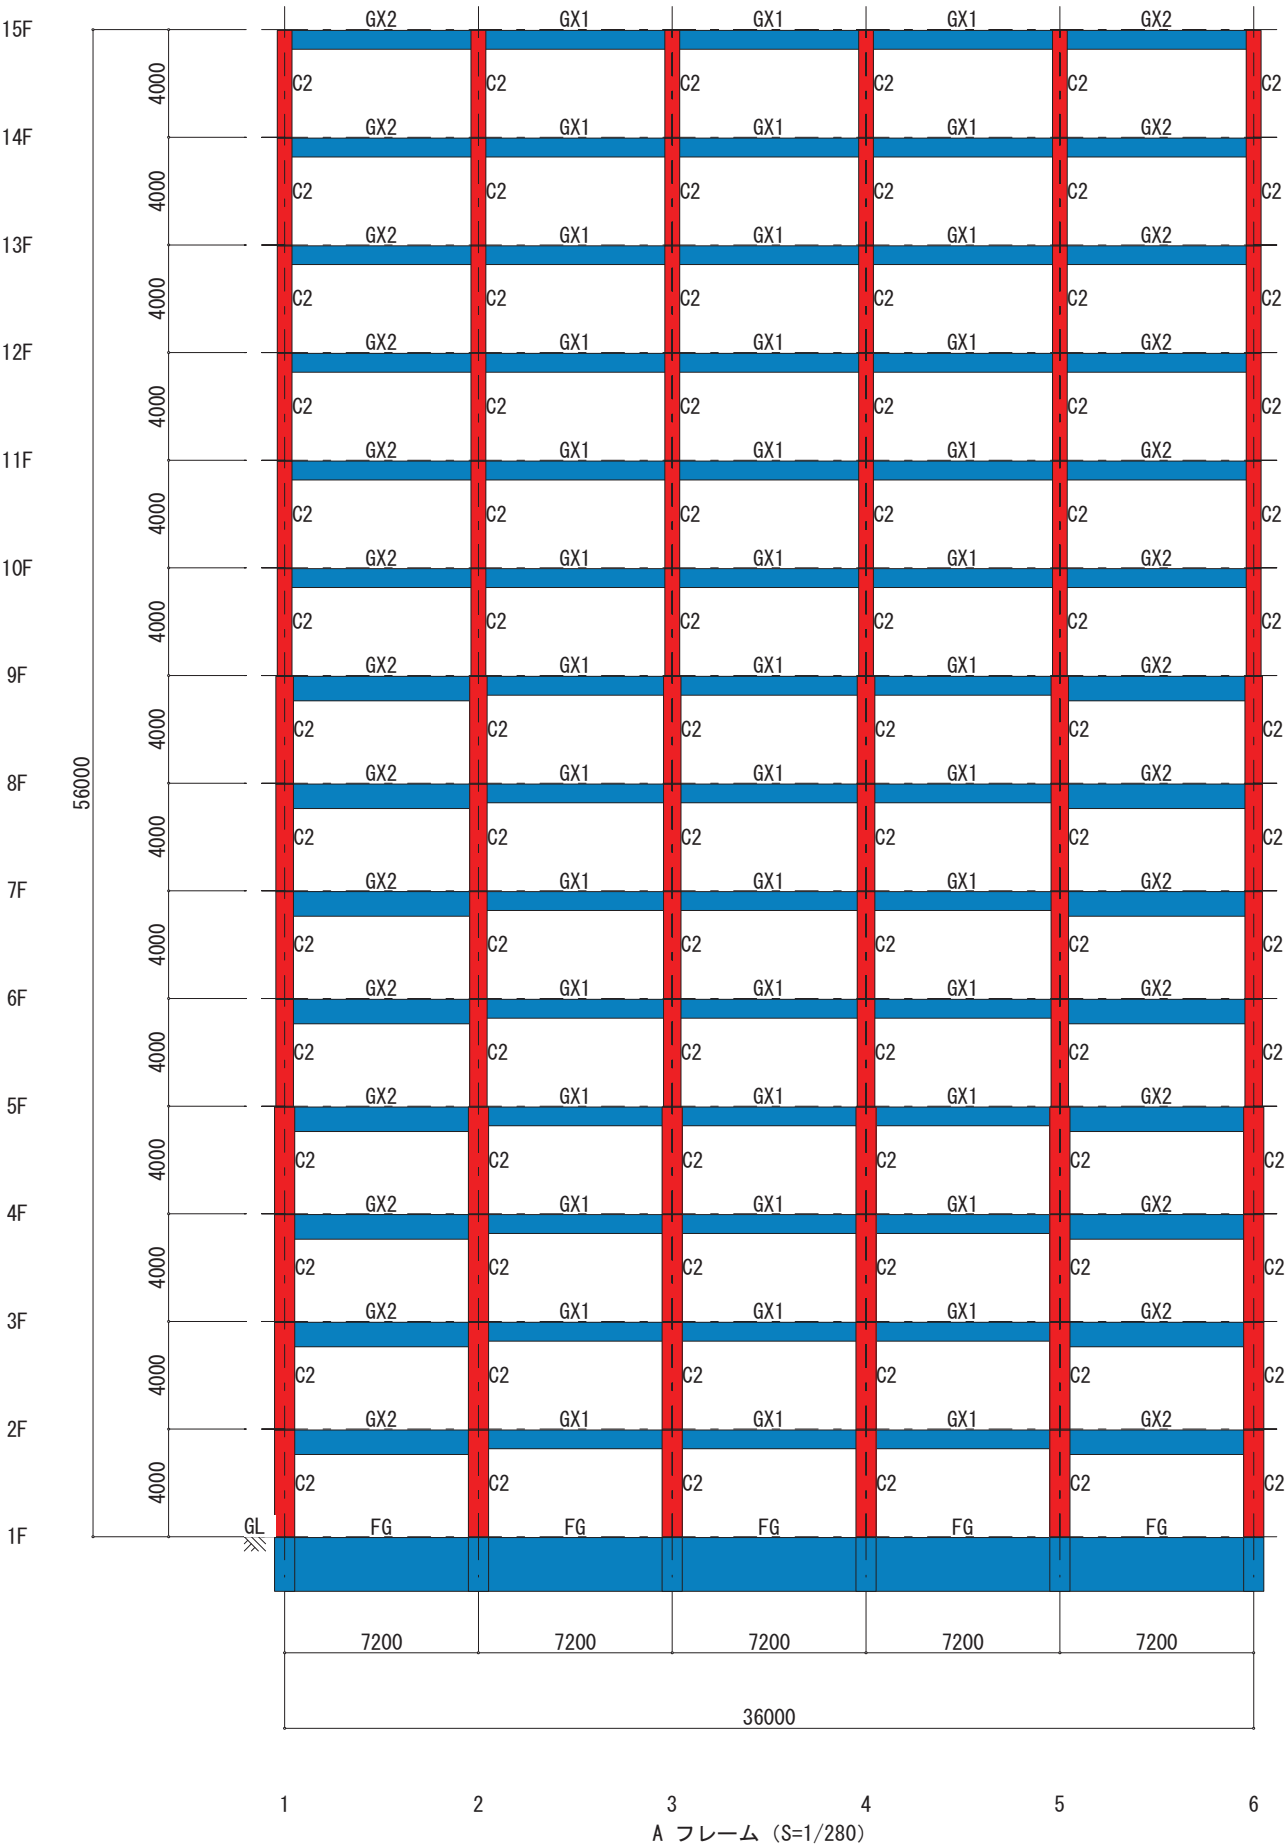

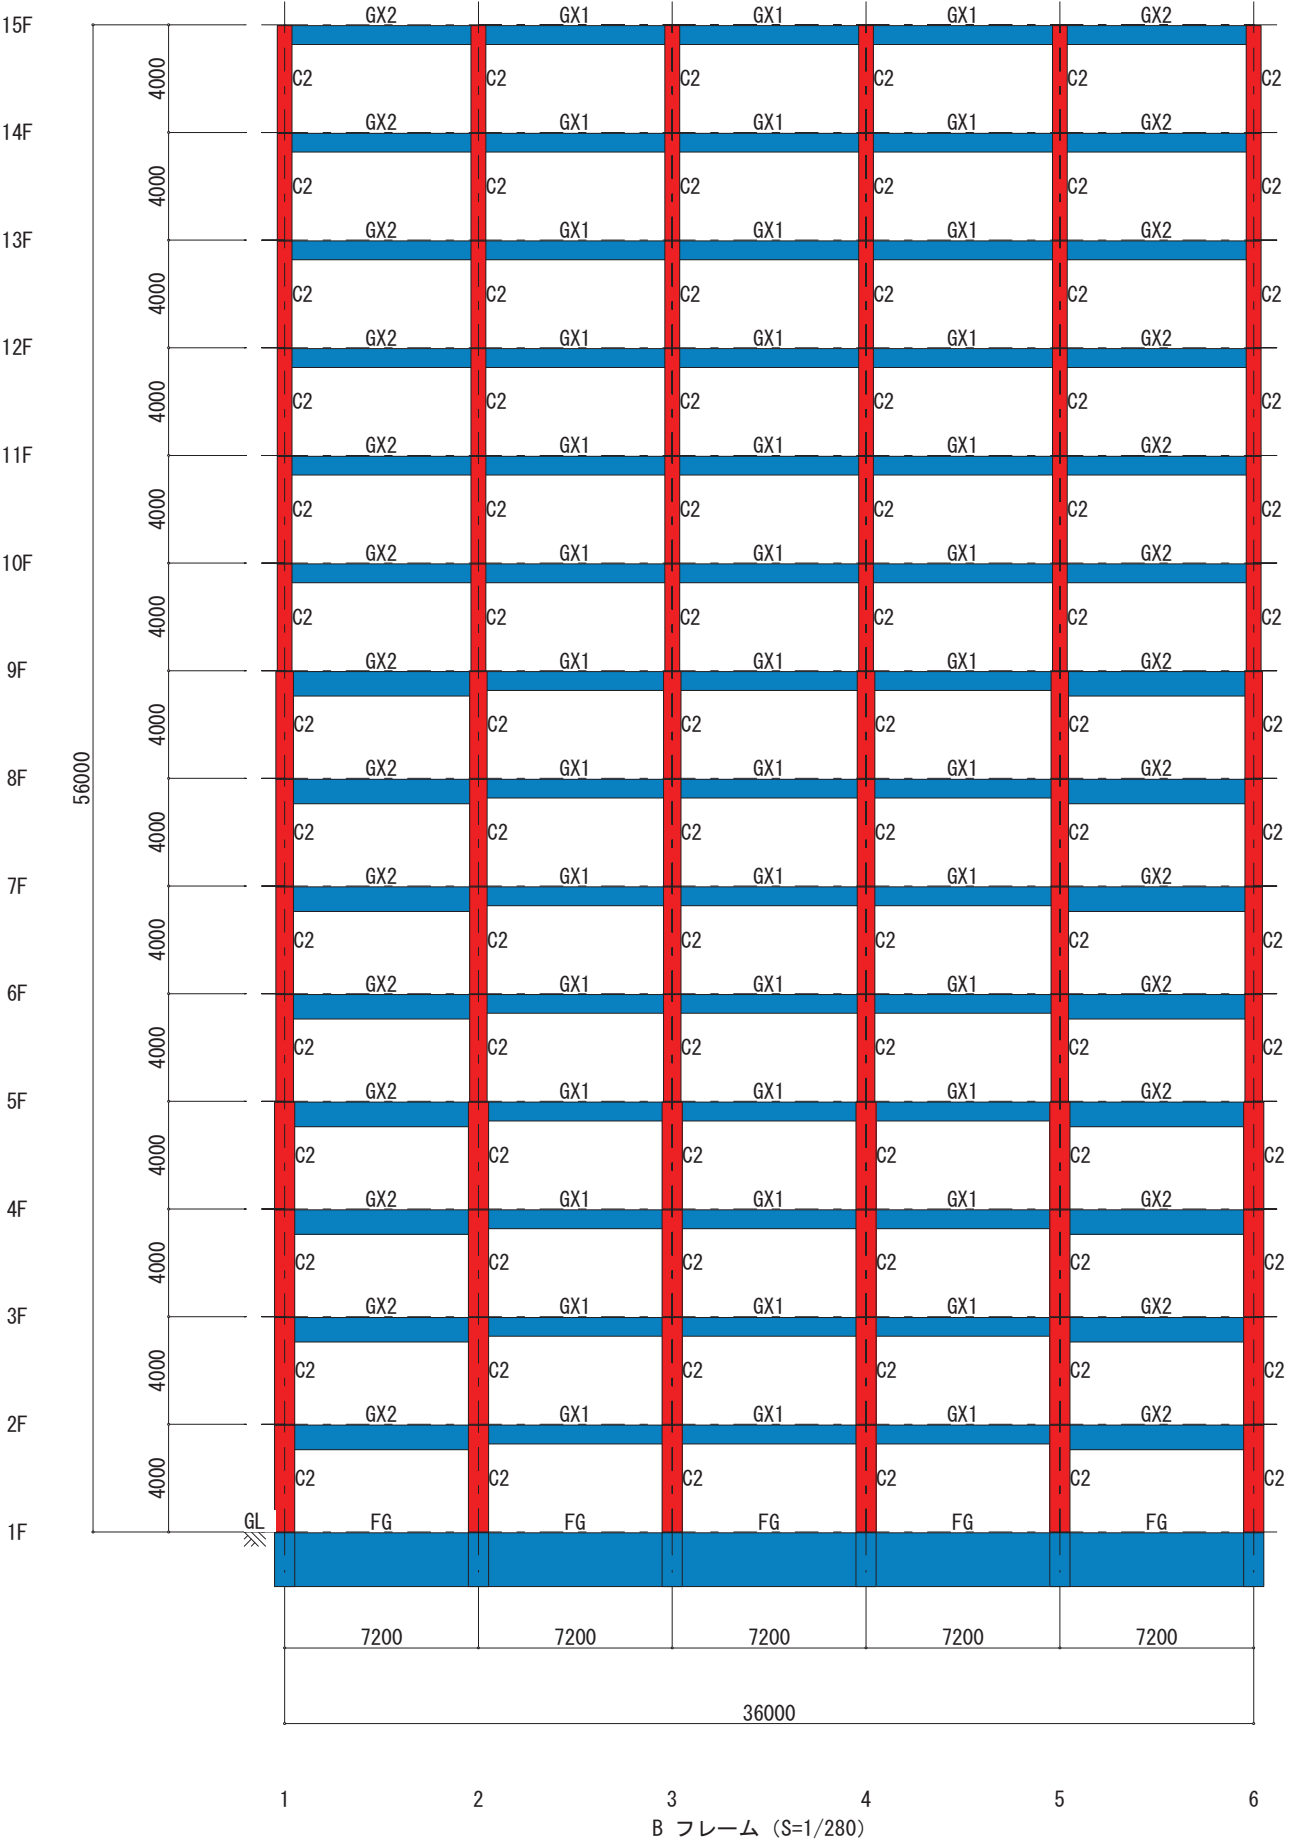

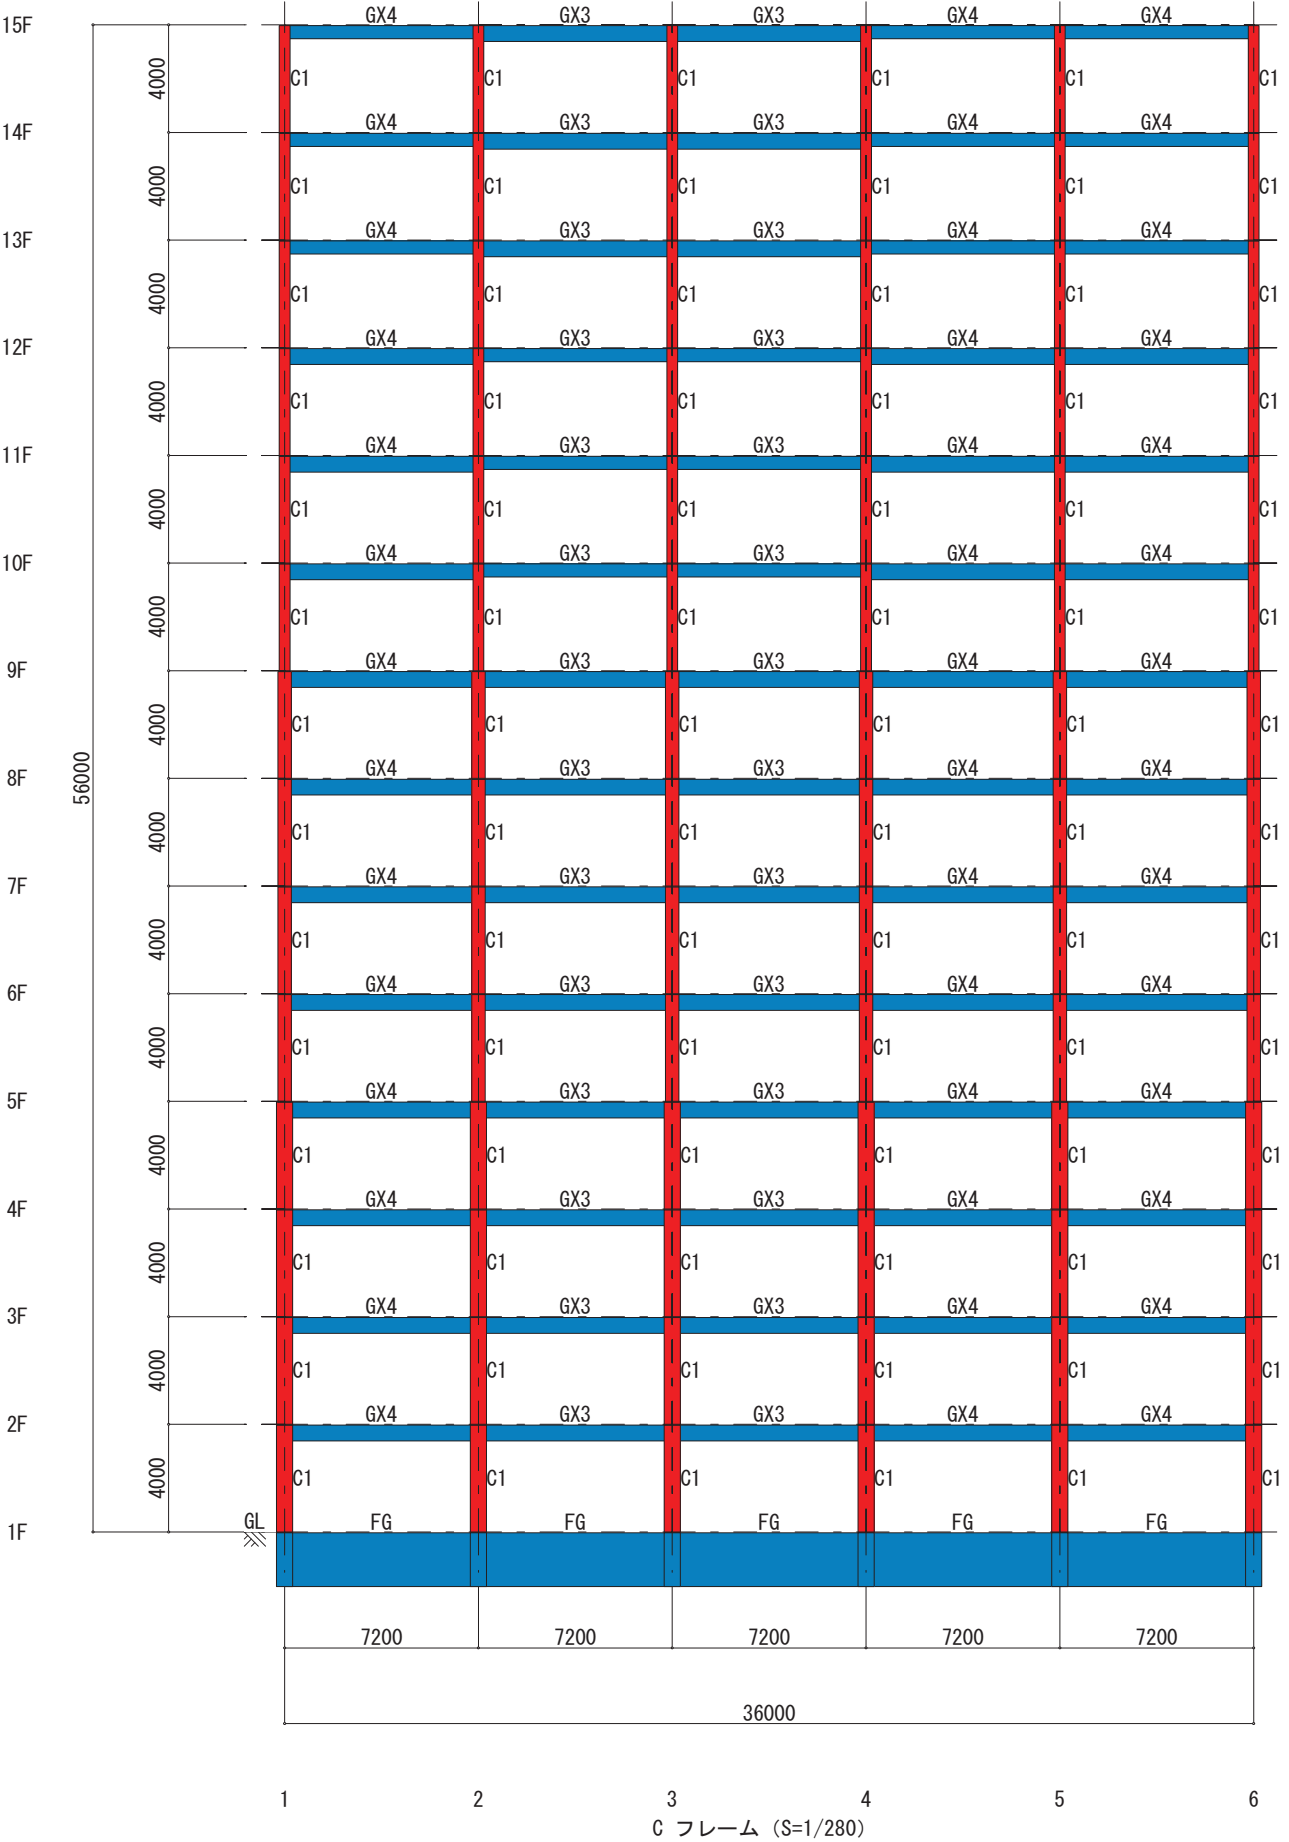














I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

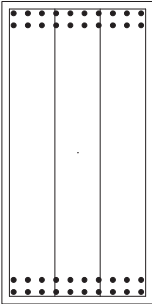符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	100 x 200
ハンチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 10-D32
	2段筋 10-D32
下端筋	2段筋 10-D32
	1段筋 10-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX1
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX2	GX2	GX2	GX2
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x400x19x40 (18)	H形-900x400x19x40 (18)	H形-900x400x19x36 (18)	H形-800x350x19x36 (18)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部 継手			



符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x350x14x25 (18)	H形-700x350x14x25 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 5F	6F - 9F	10F - 12F	13F - 15F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-600x600x25 (87.5)	角鋼-500x500x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x16 (56)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 4F	5F - 8F	9F - 11F	12F - 14F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-750x750x36 (126)	角鋼-650x650x32 (112)	角鋼-550x550x36 (126)	角鋼-550x550x36 (126)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	250.0	b1
			S2	250.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	250.0	b1
			c	750.0	b1
			c	750.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	250.0	b1
			d	750.0	b1
			d	750.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	250.0	b1
			S1	250.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-15F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
13F-15F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-12F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-15F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ			角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ			鋼管		形式1と同じ		
d : 被覆材厚み : 被覆材					d : 被覆材厚み : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)
15F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
14F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）


地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向			
標準せん断力係数	Co = 0.200			Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.680	(h(0.02+0.01α) による)		T = 1.680 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.571			Rt = 0.571
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.114			Ci = 0.114


I-3. 8特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


- ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
：特殊スラブ荷重
：特殊節点荷重
：追加荷重、任意点追加荷重
No：特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

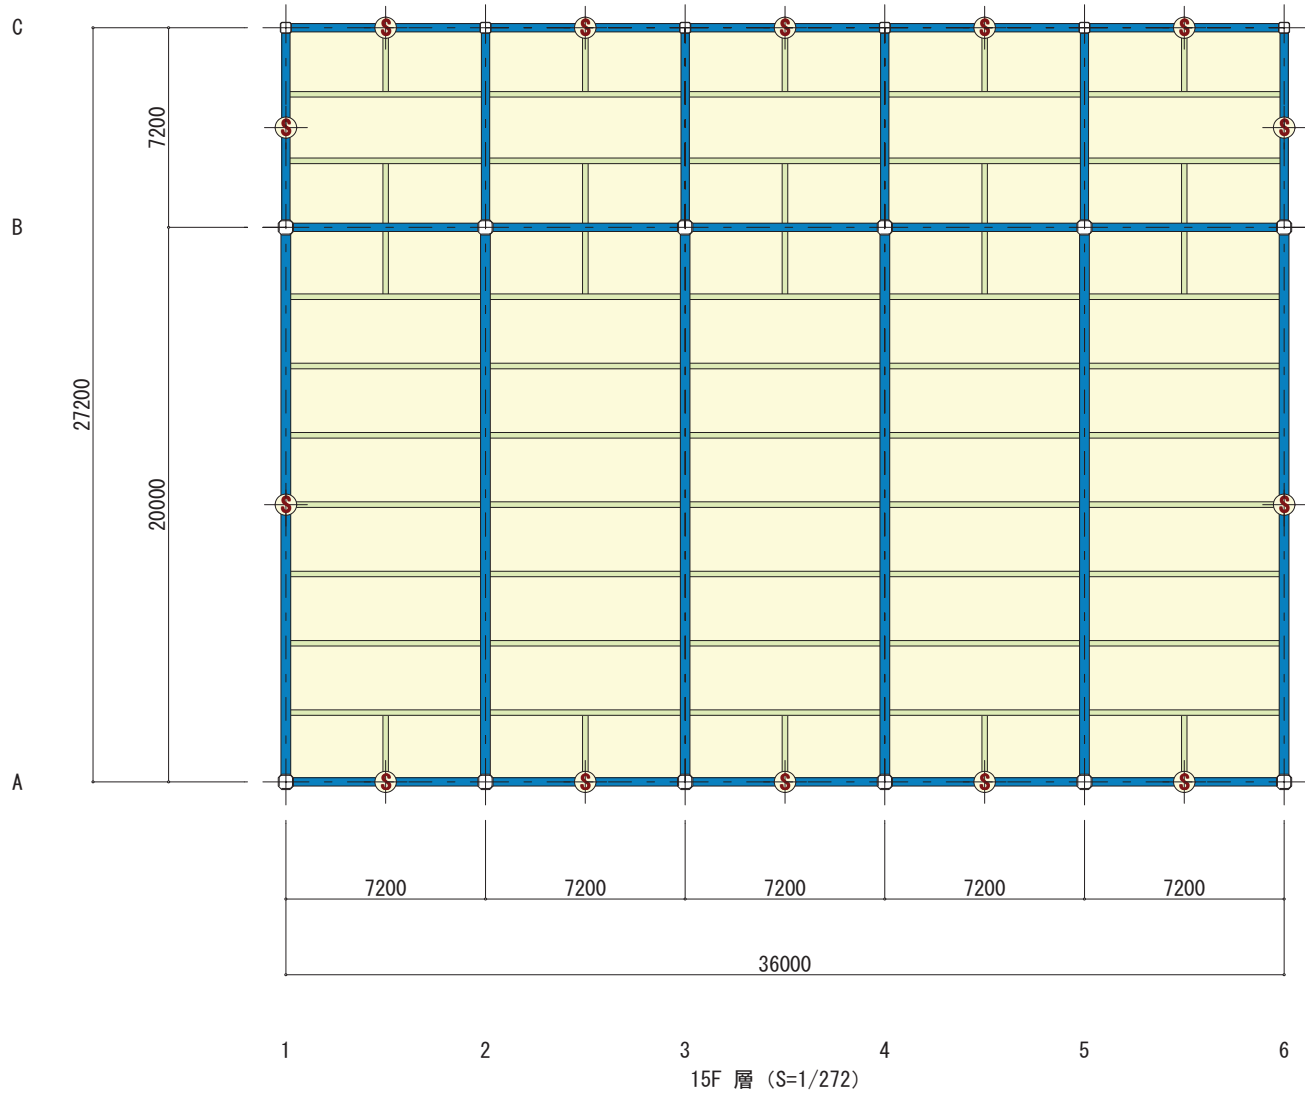


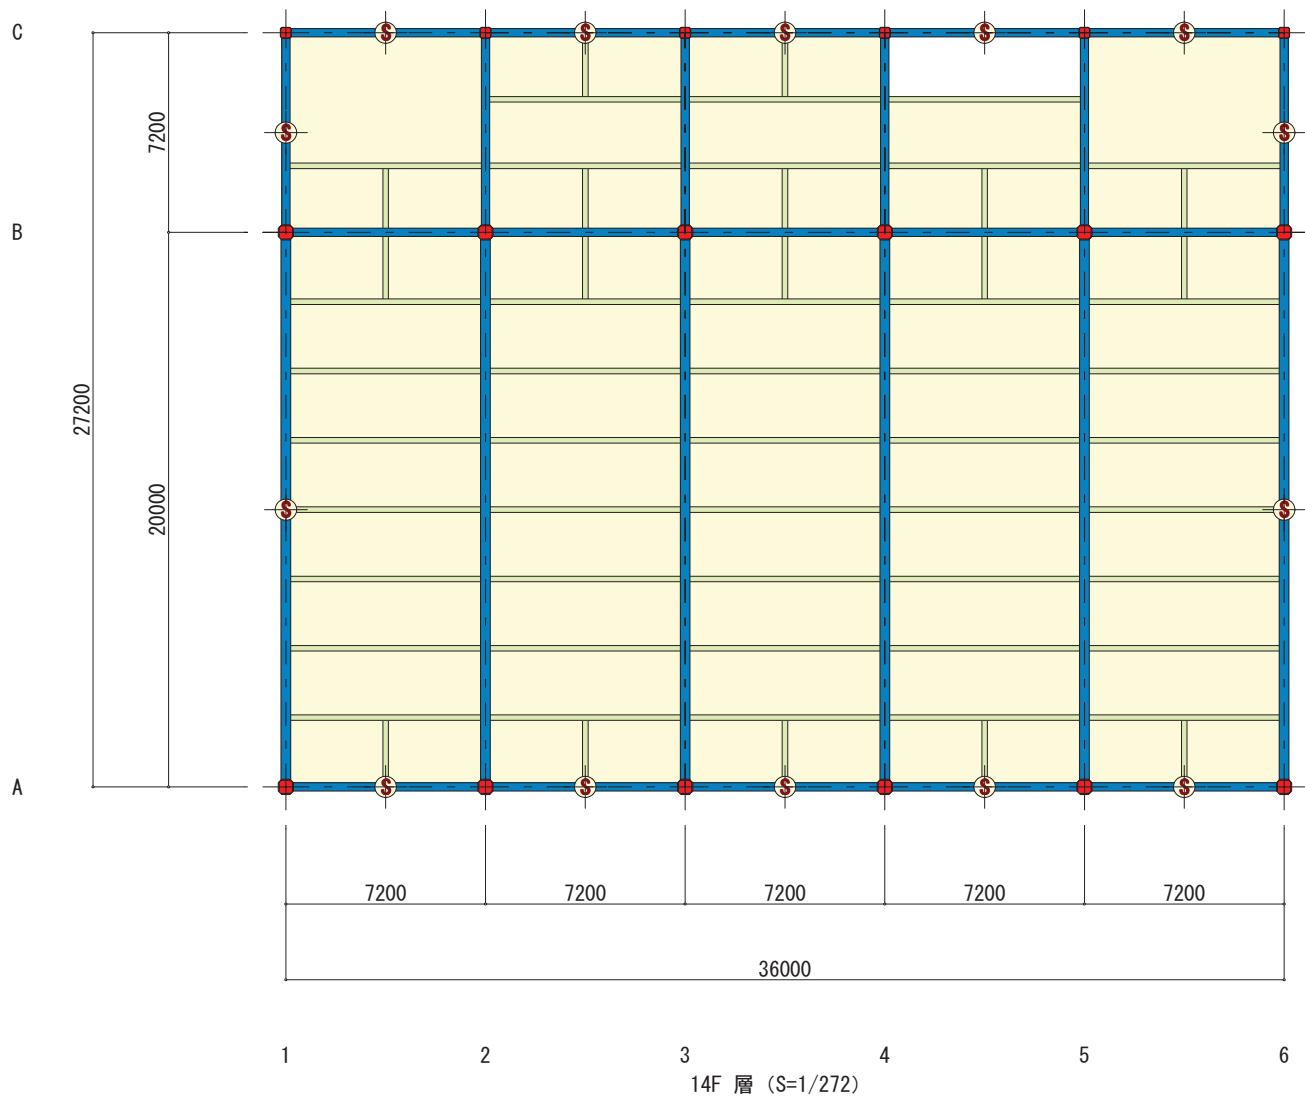


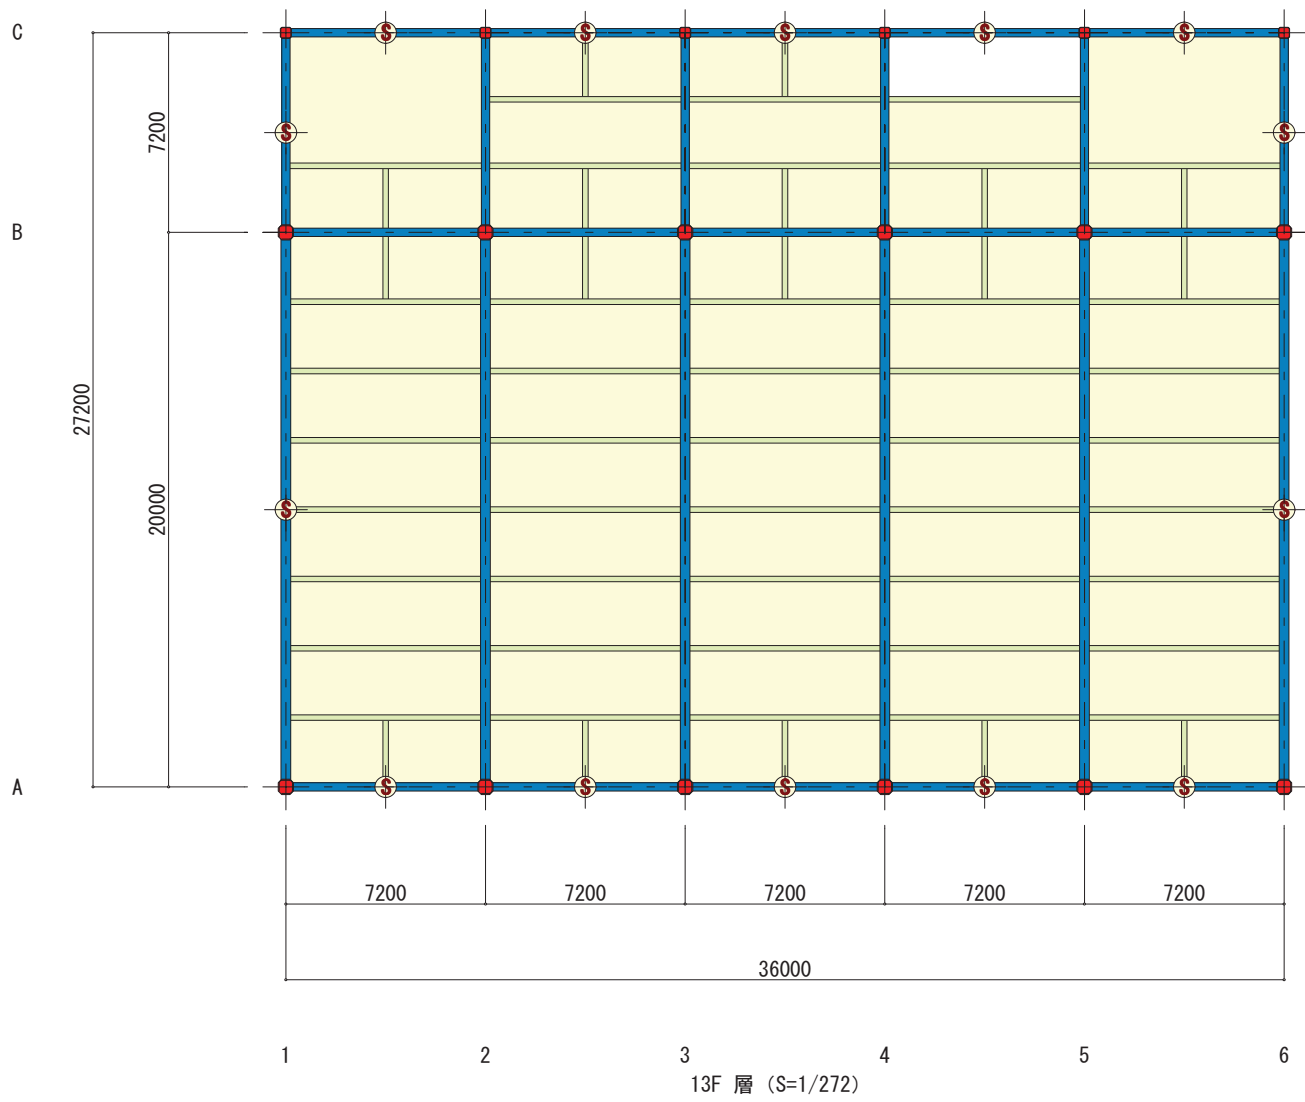


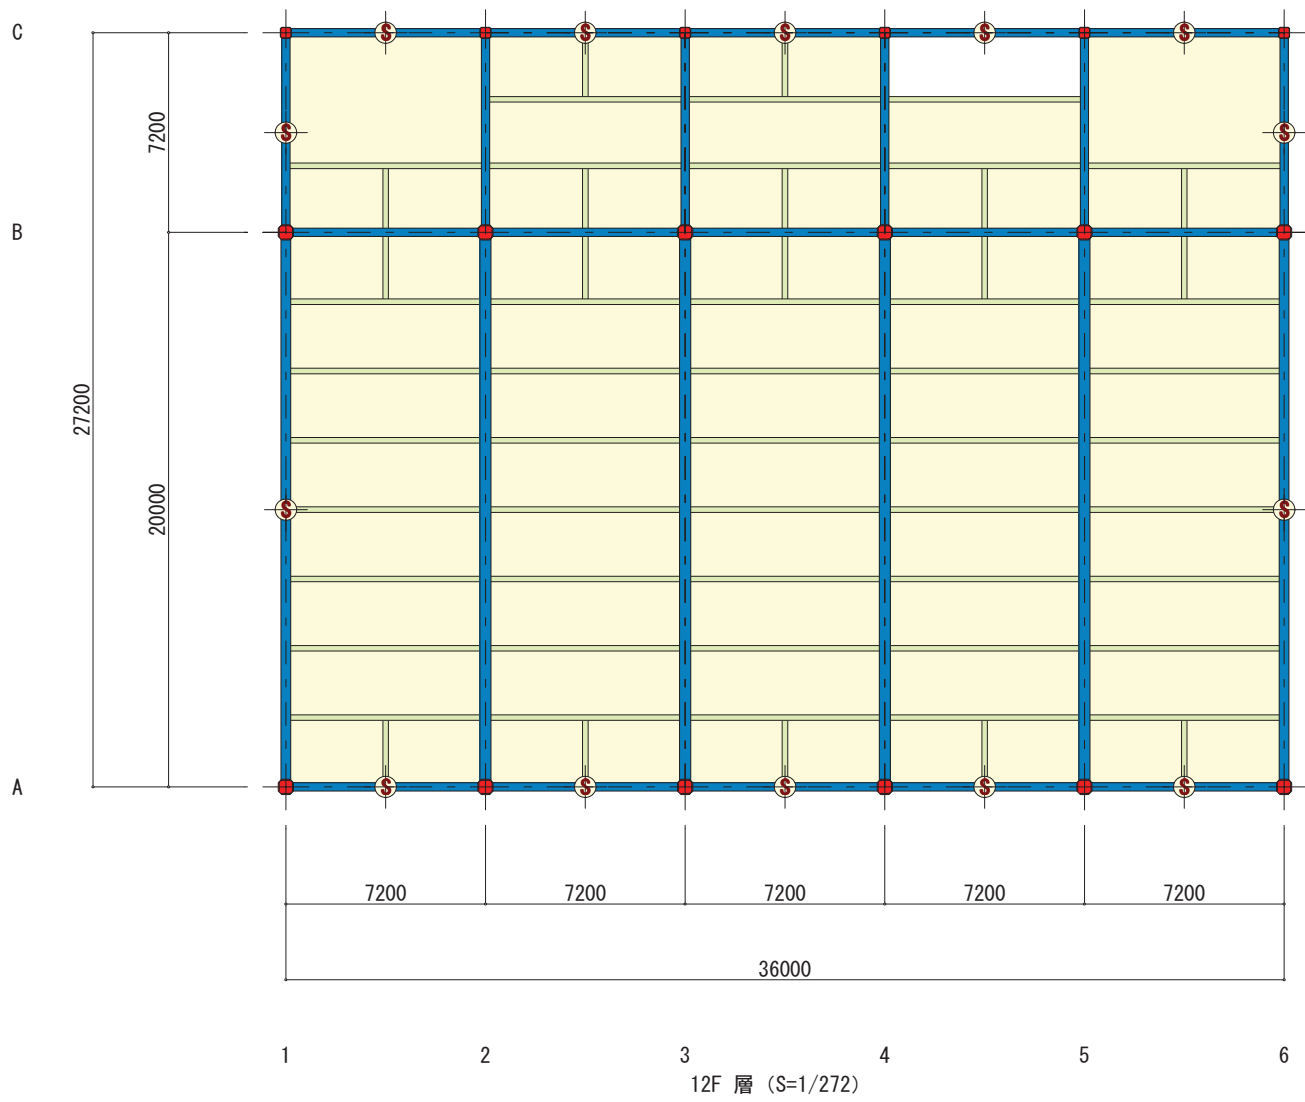


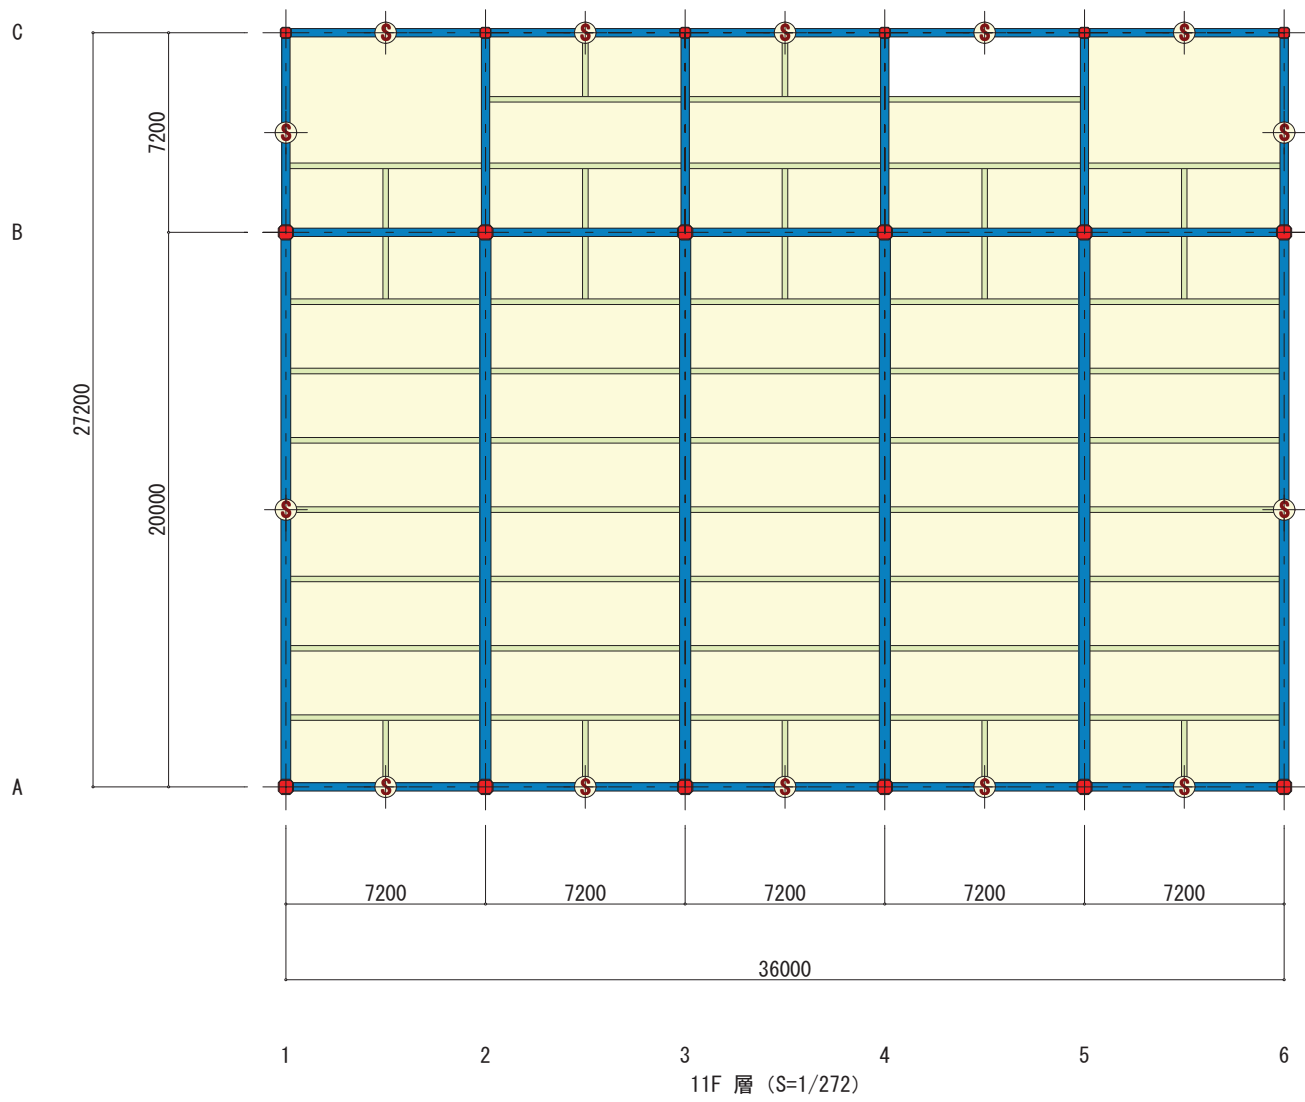


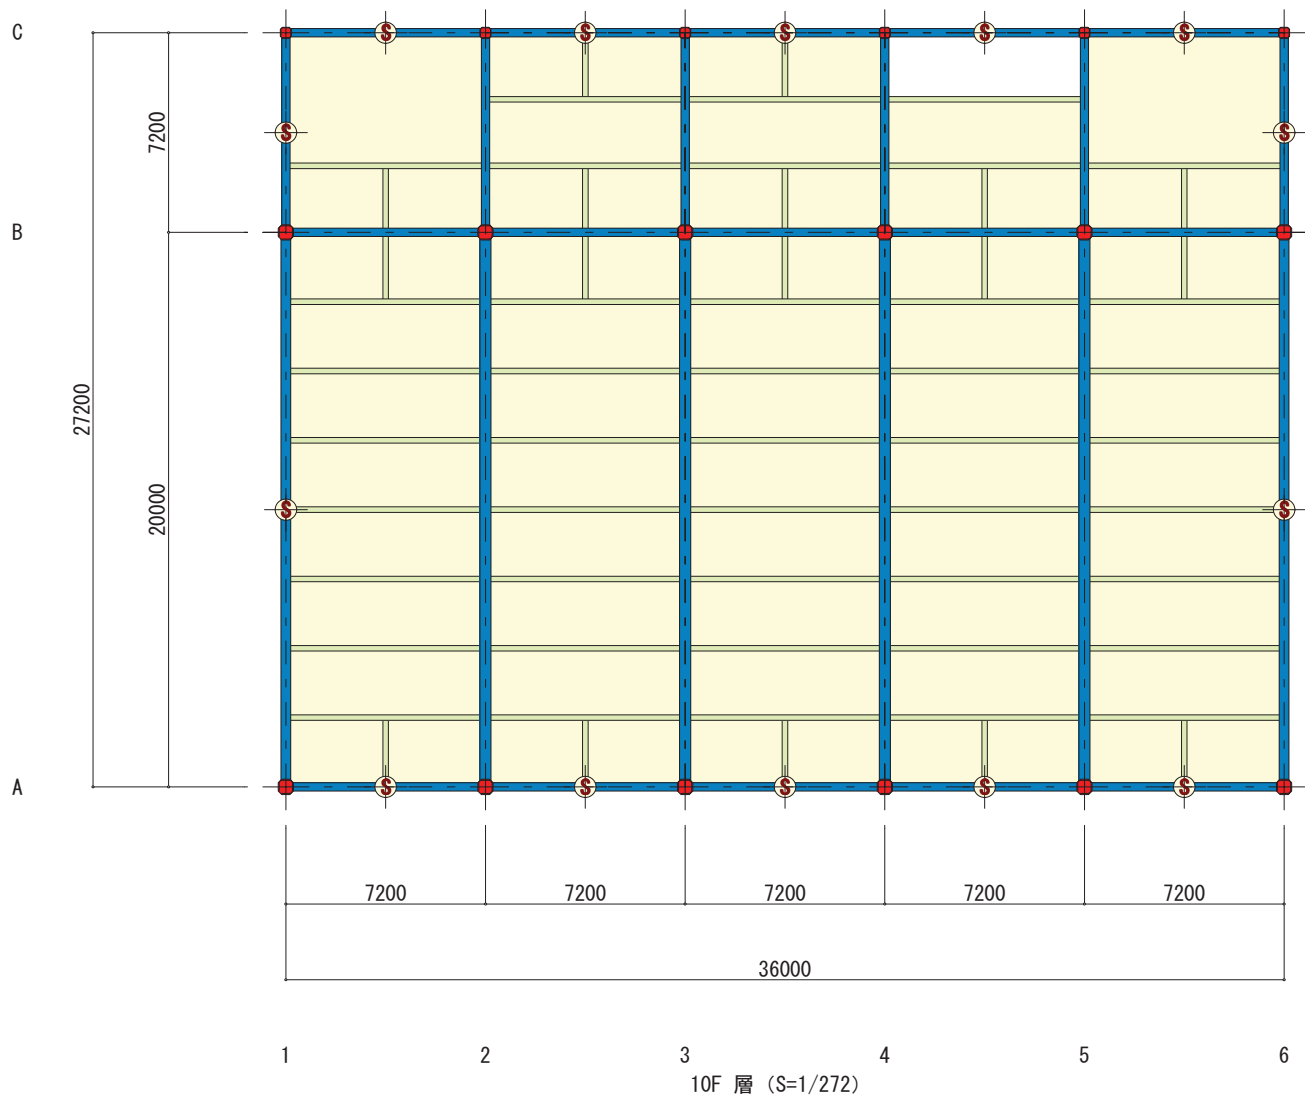


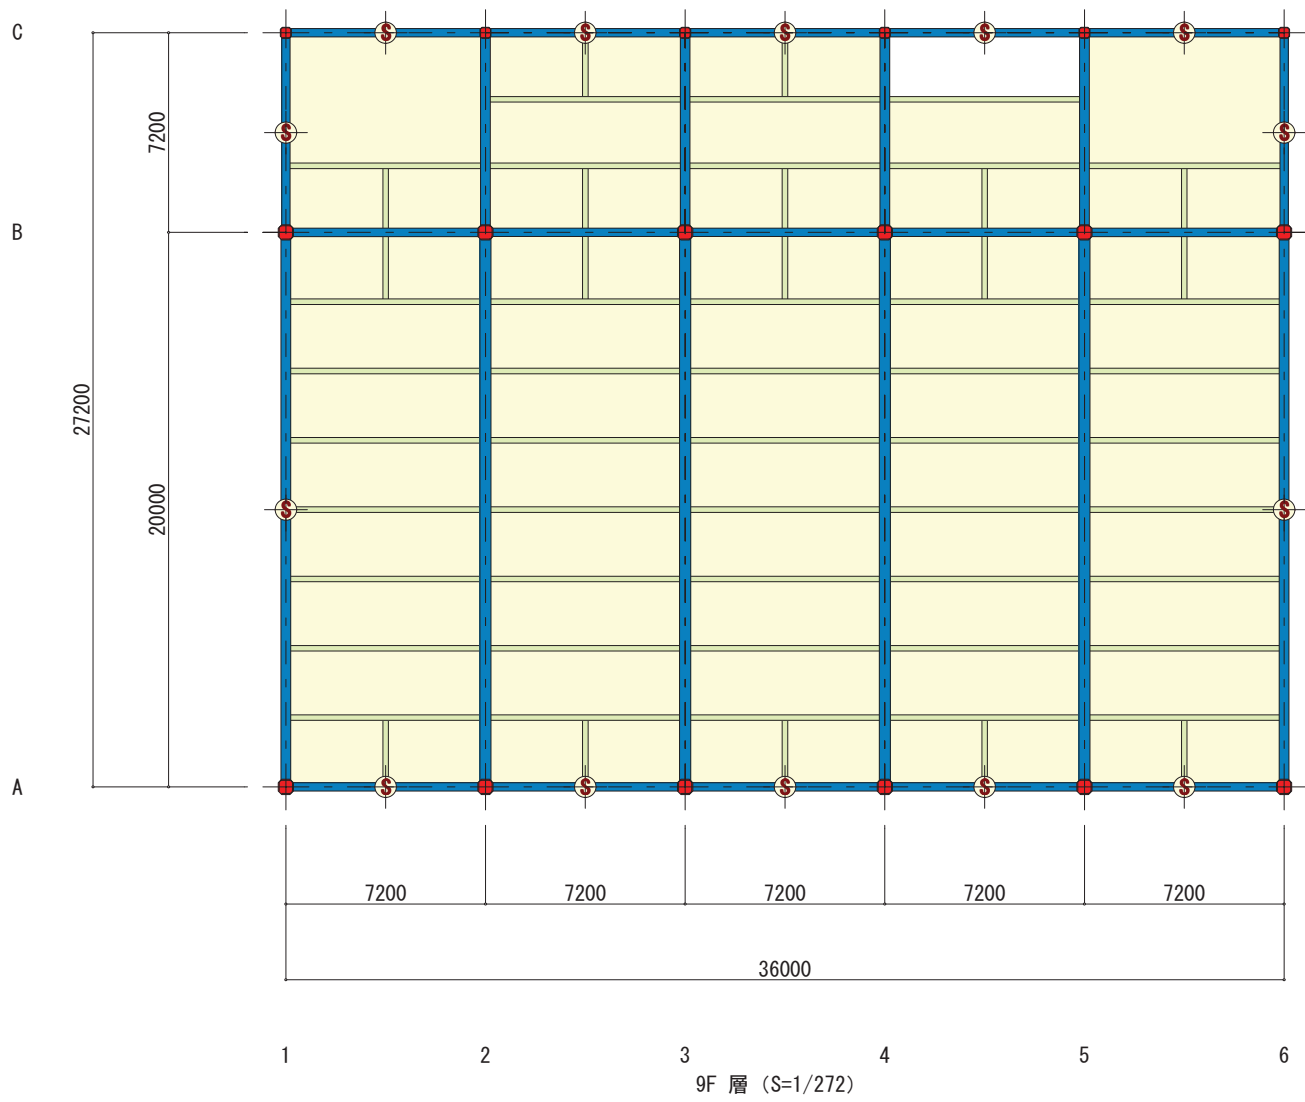


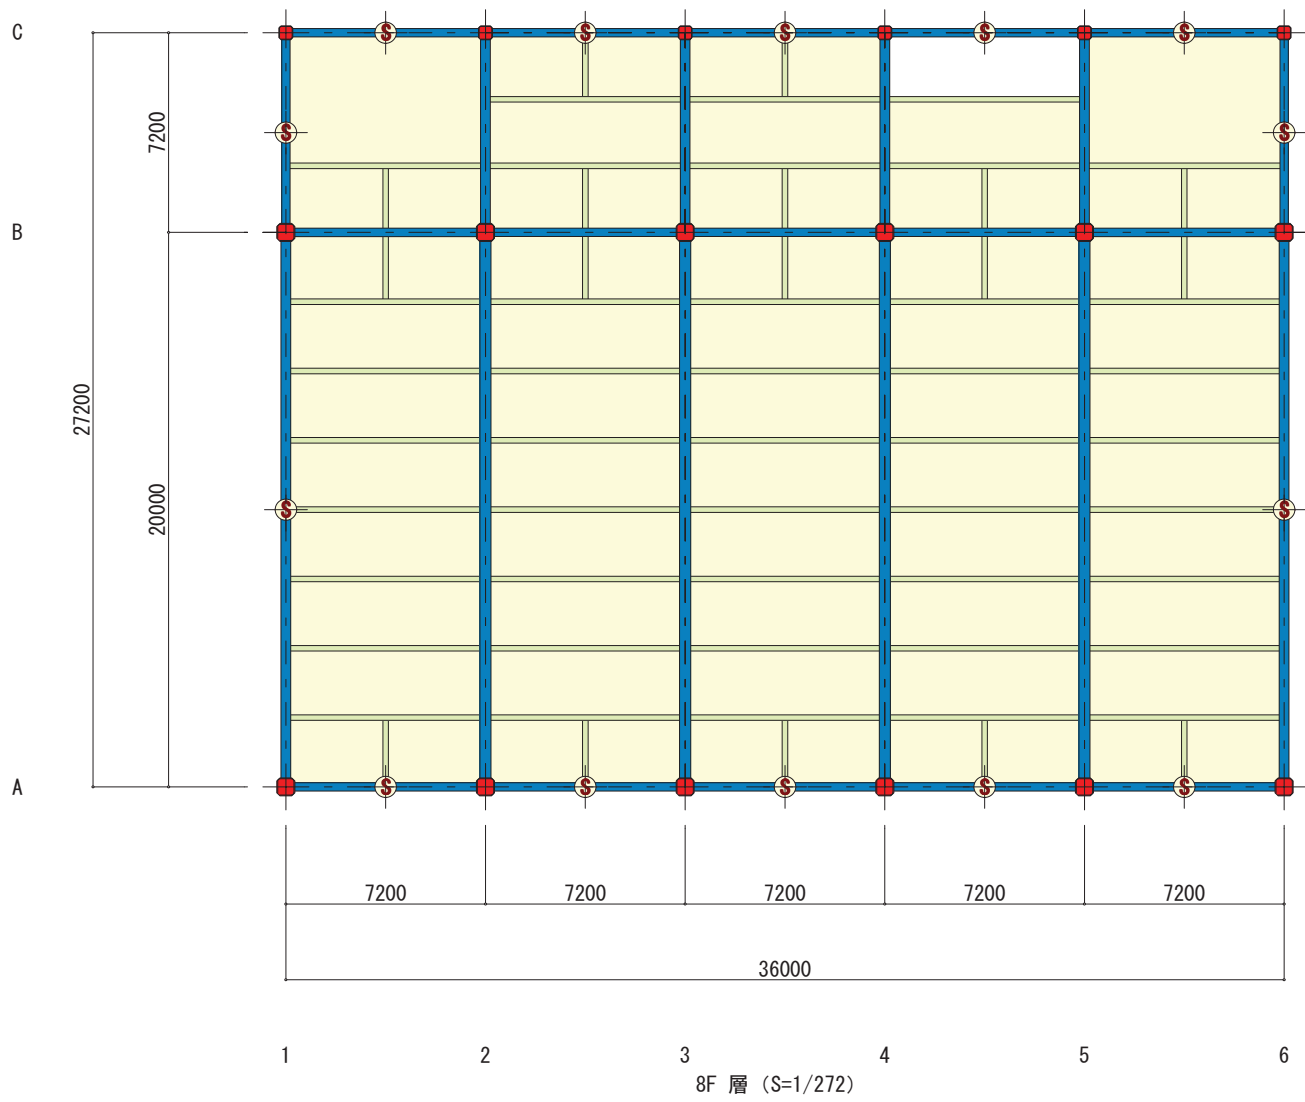


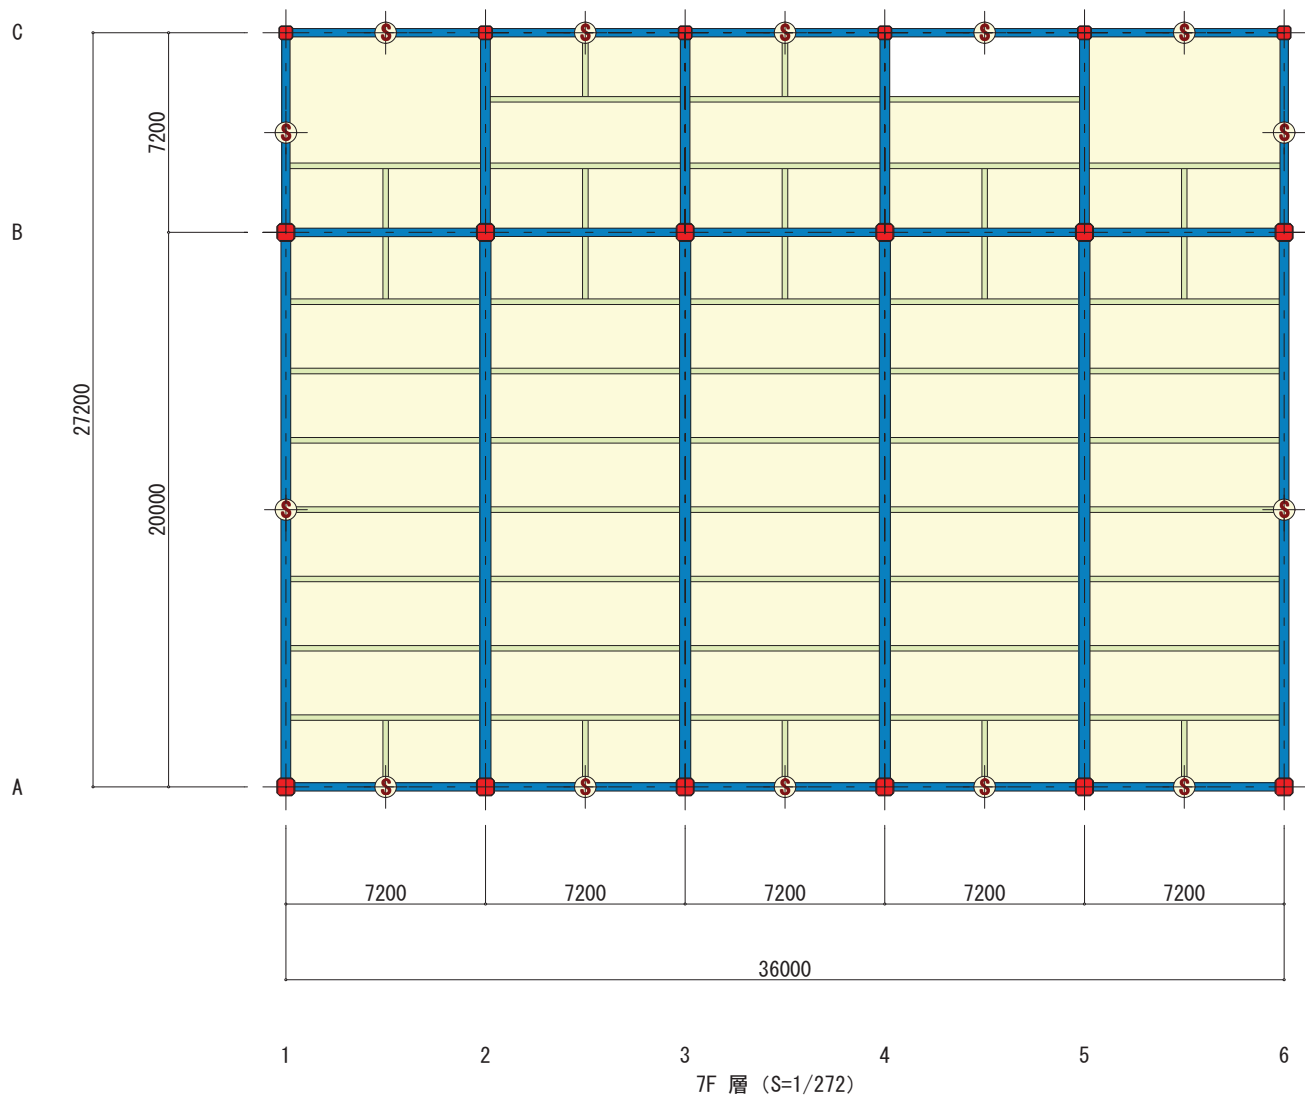


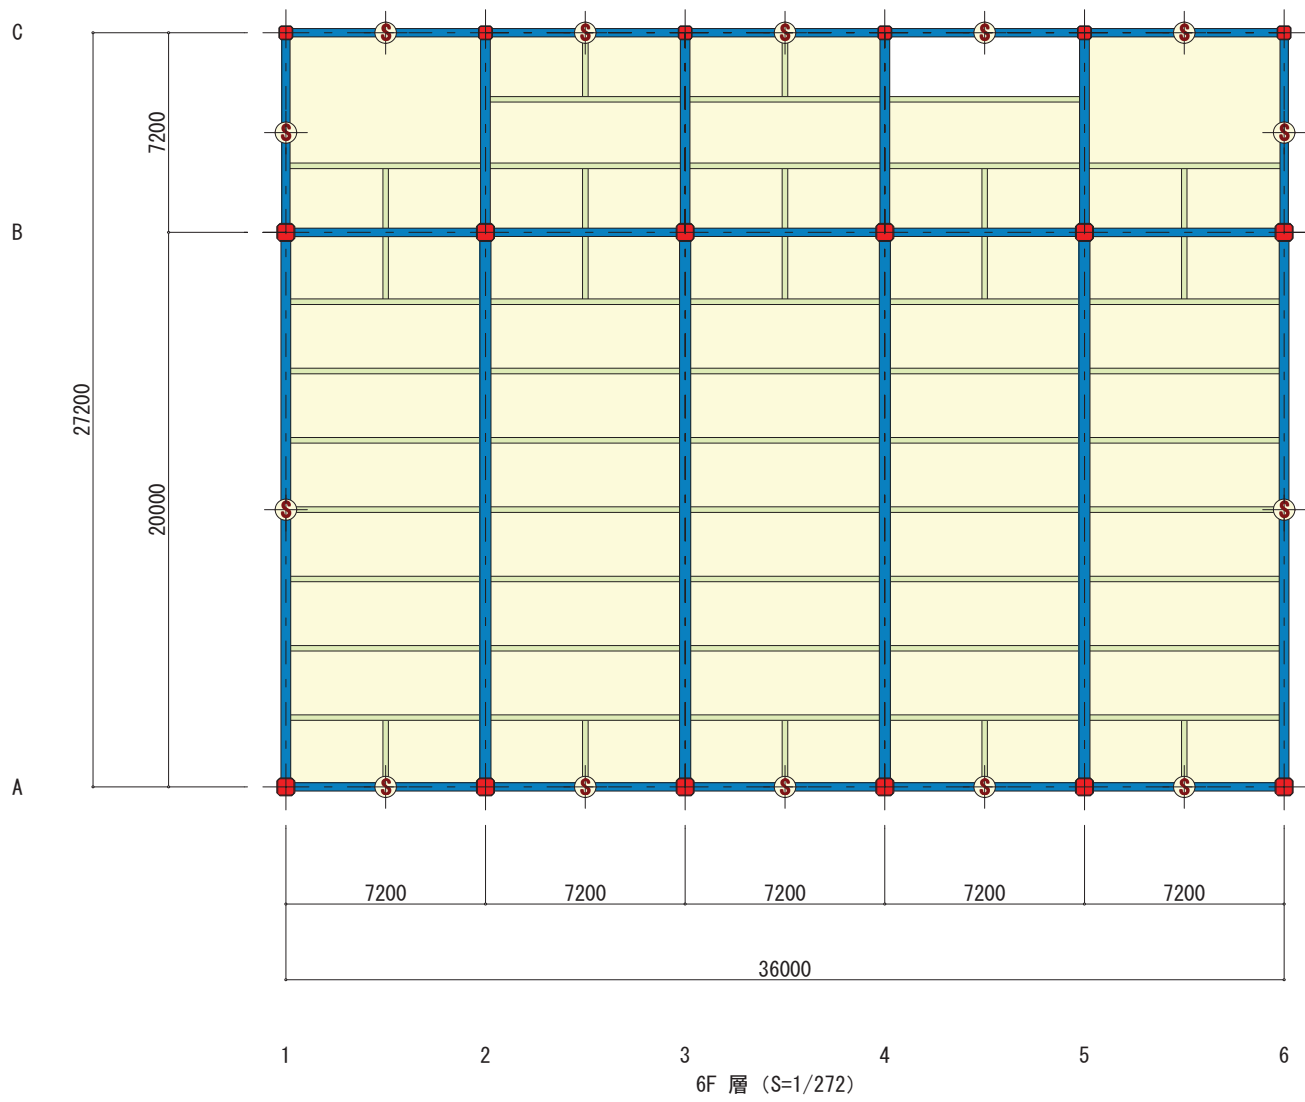


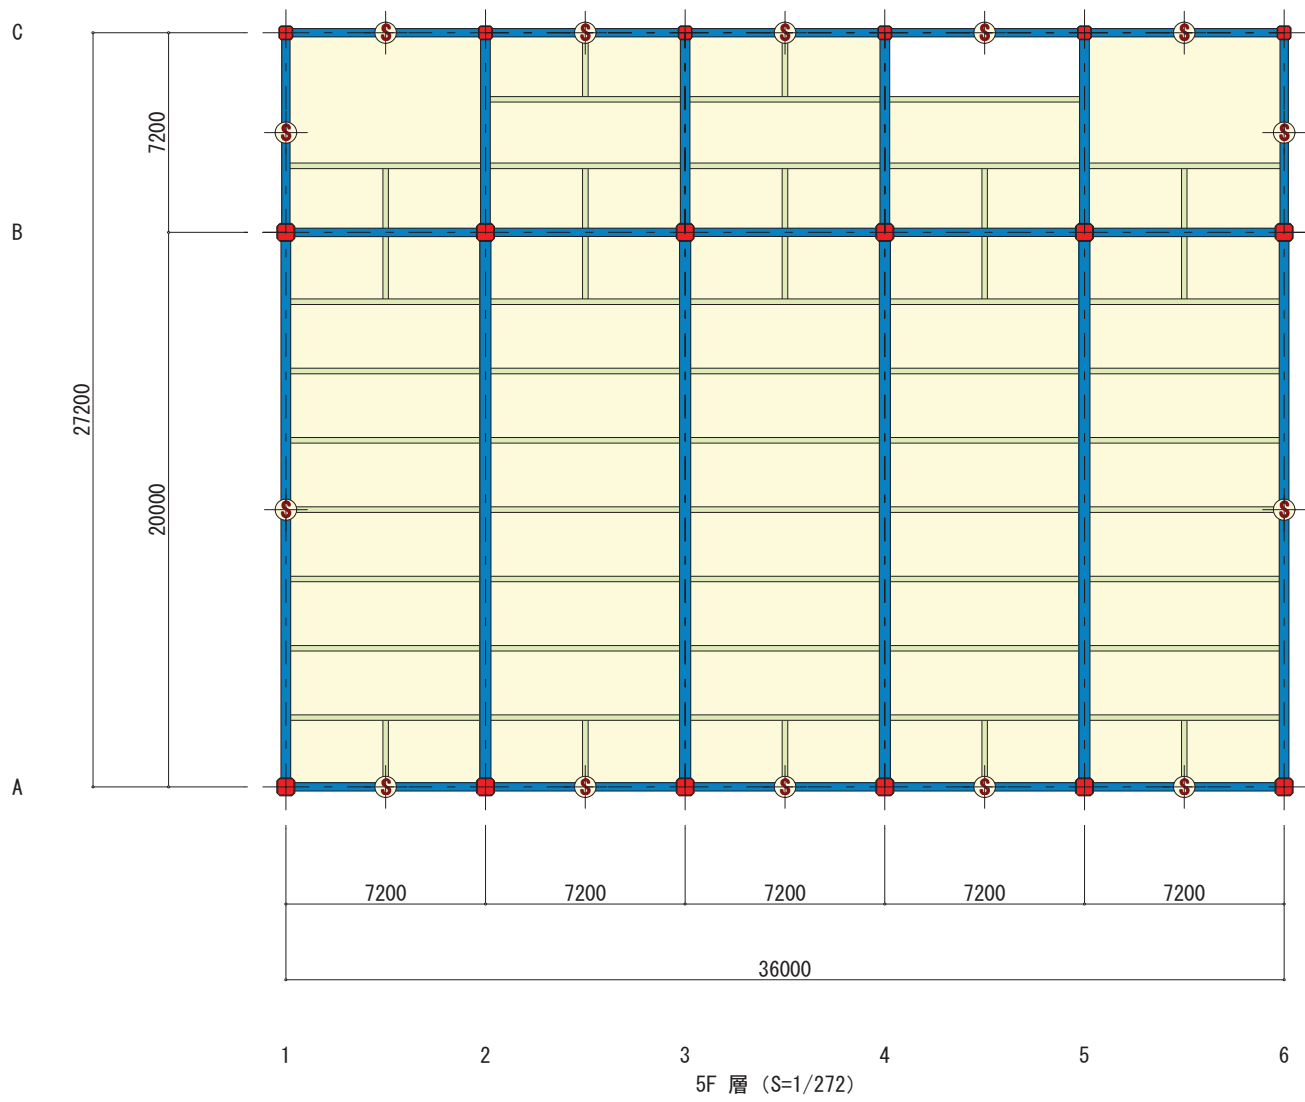

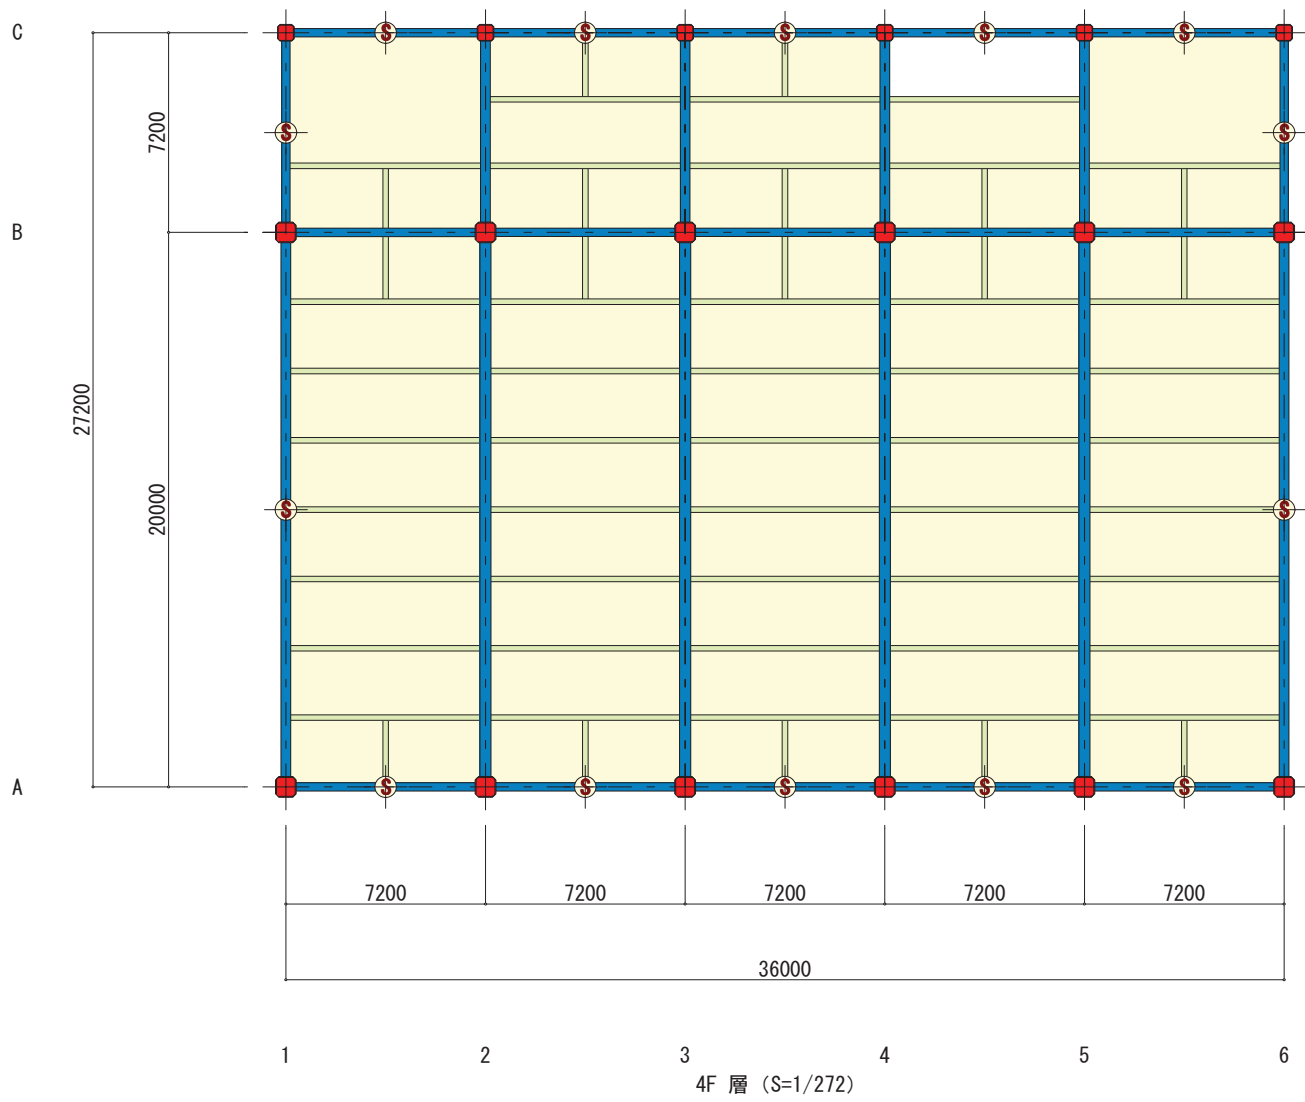

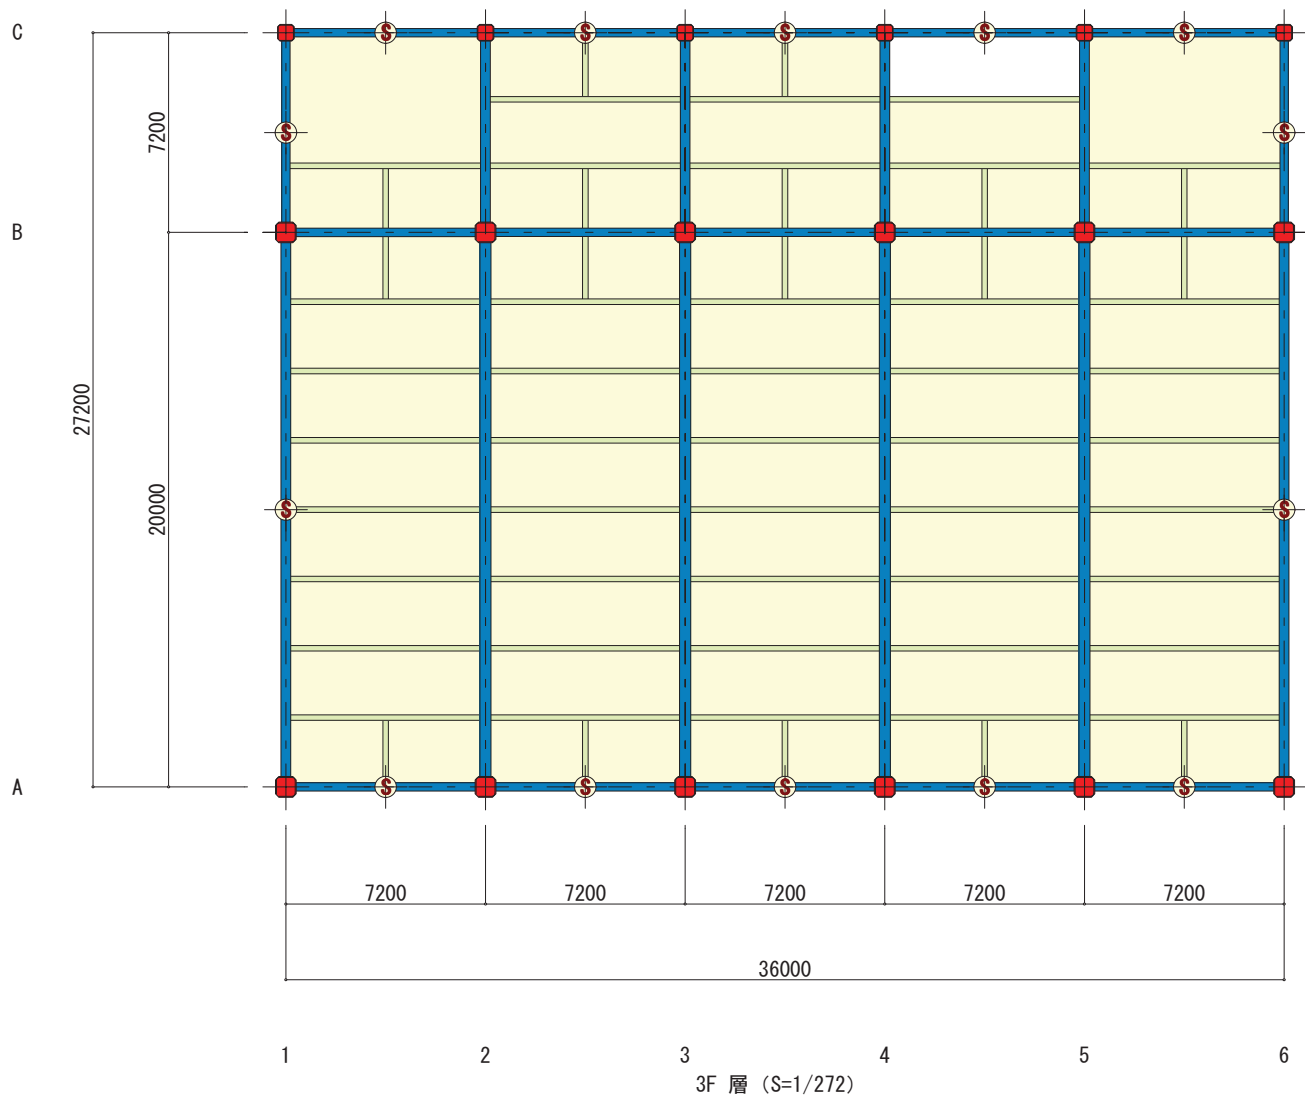

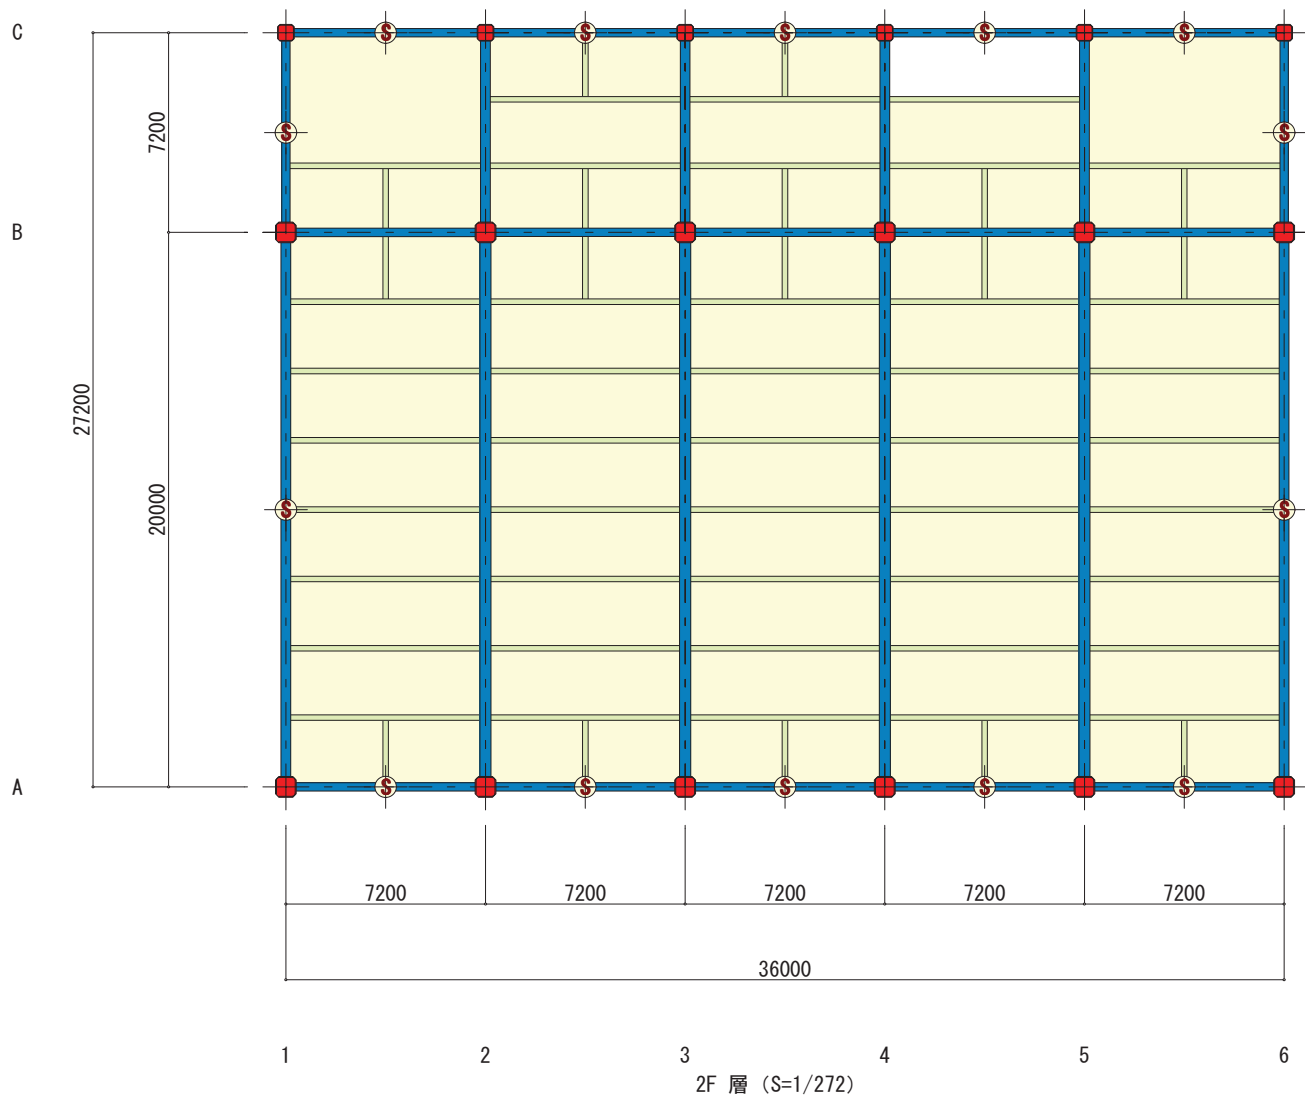

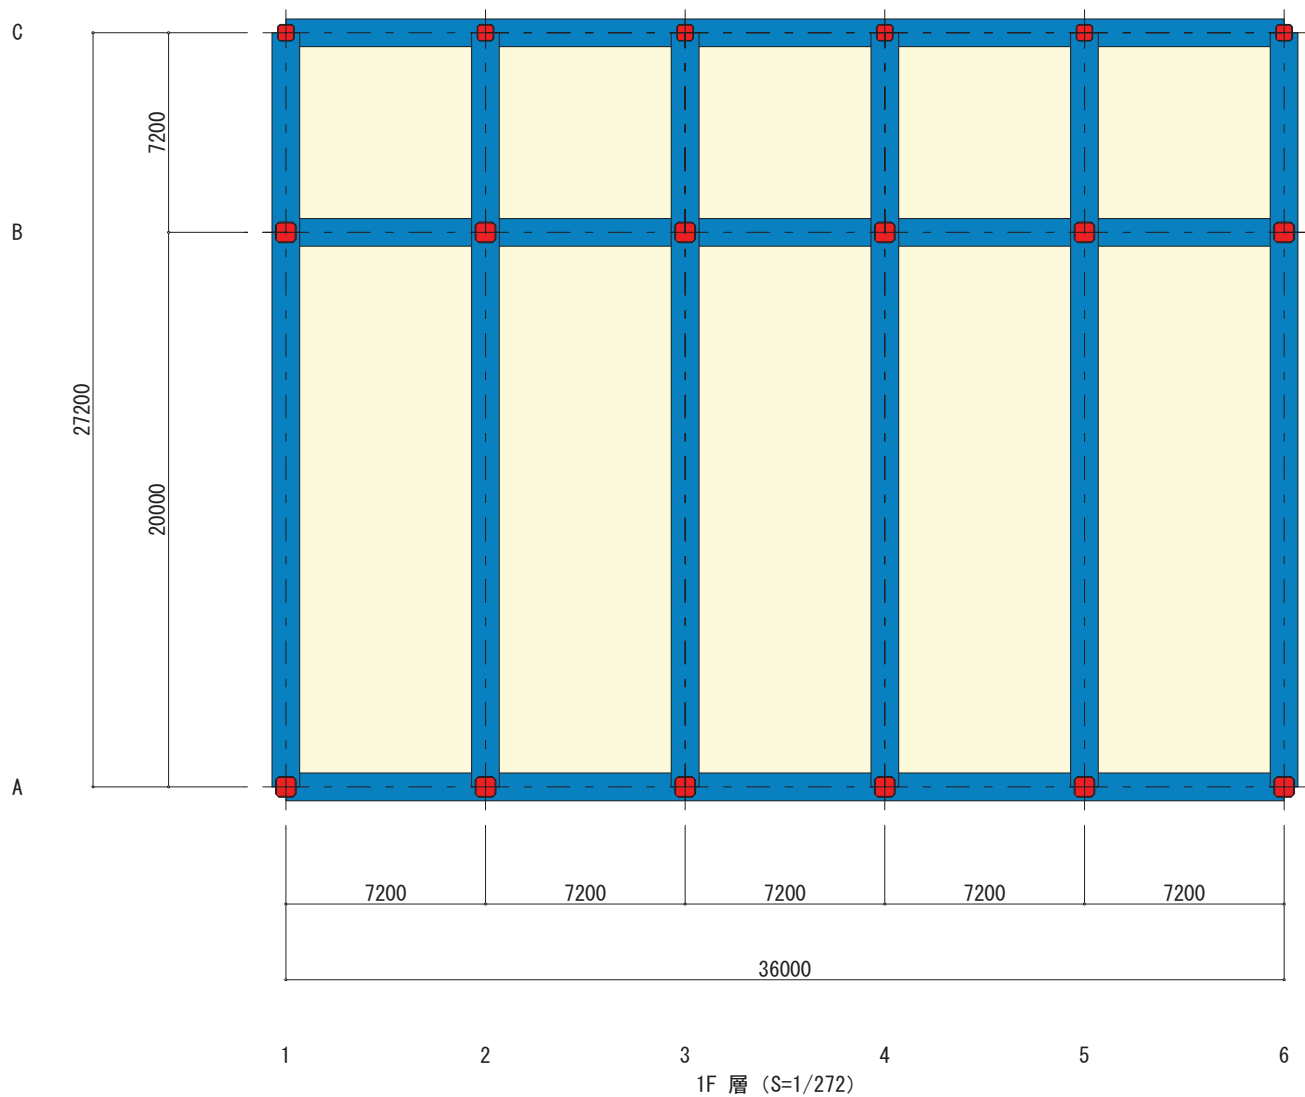

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
15F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
15F	B	5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	0.00	10.00	
	1	B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
14F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
13F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
12F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	A	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		1	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
6F	5	B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	0.00	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	20.00	7.20	10.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4 モデル化

I-4.1 モデル化条件


壁置換計算方法
剛域長さの取り方


自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
はり・柱せいの0.00倍引いたもの


剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I		実断面からそのまま I を計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
RC、SRC造仕口部のモデル化		剛域を設ける
S造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(または $t < h/30$)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
S造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

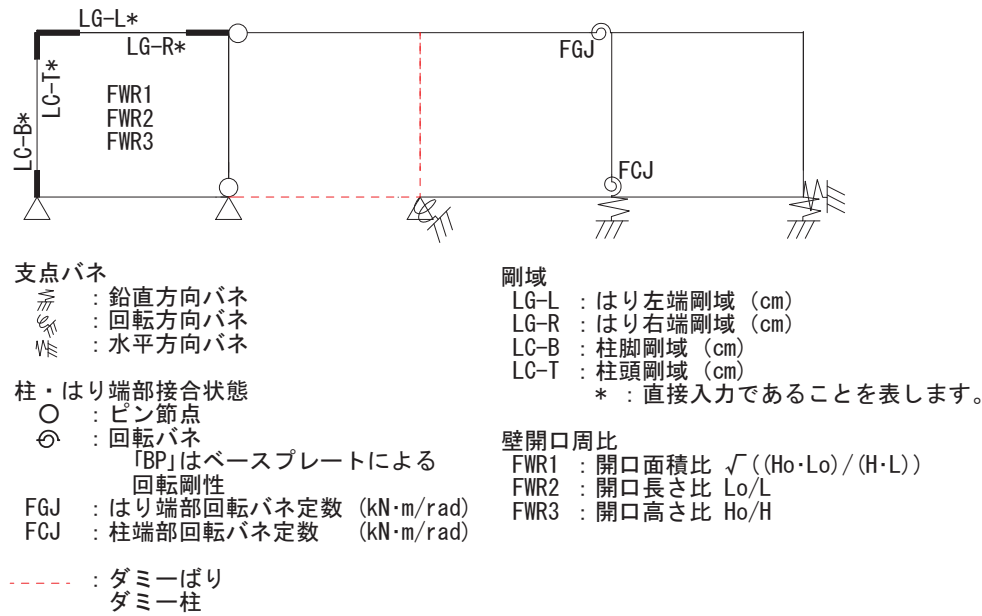


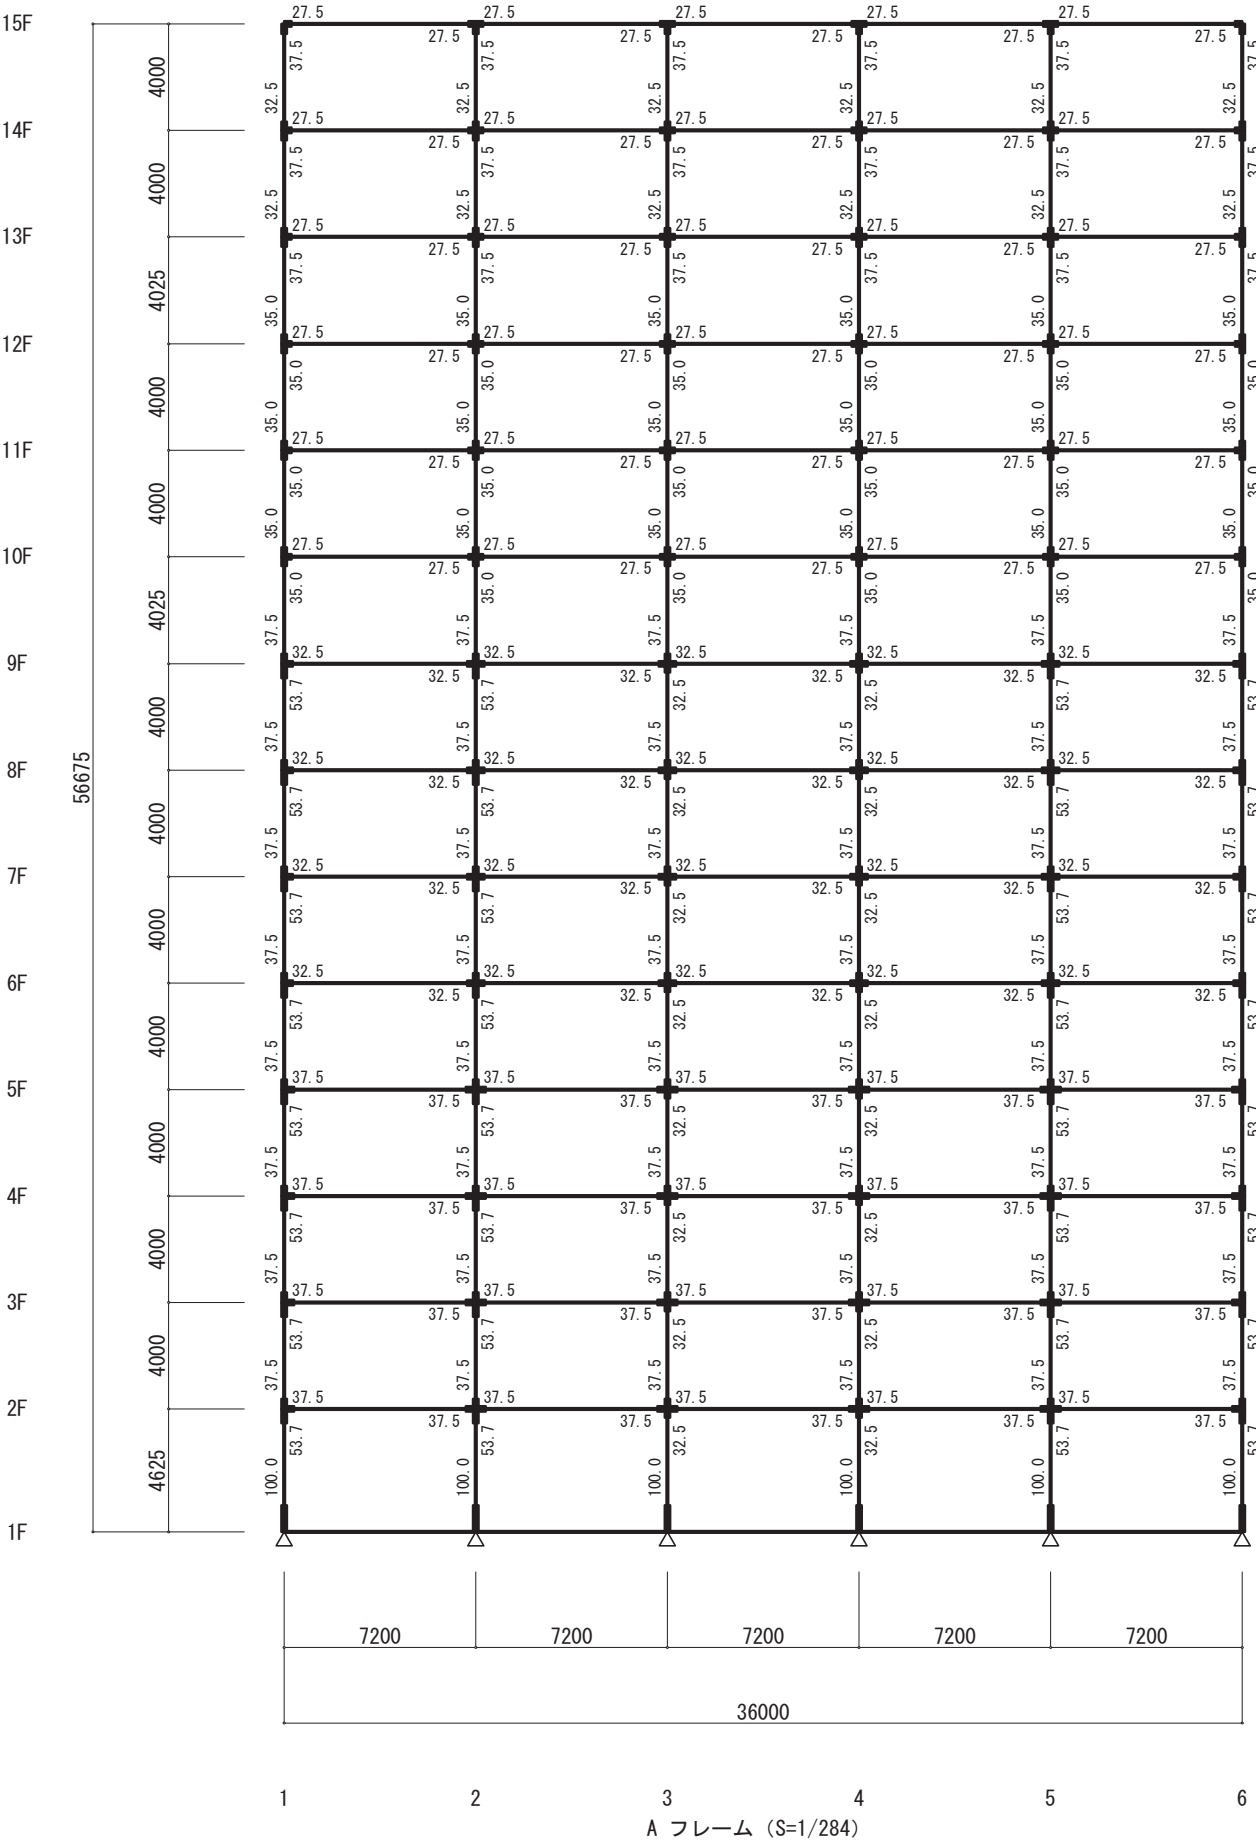


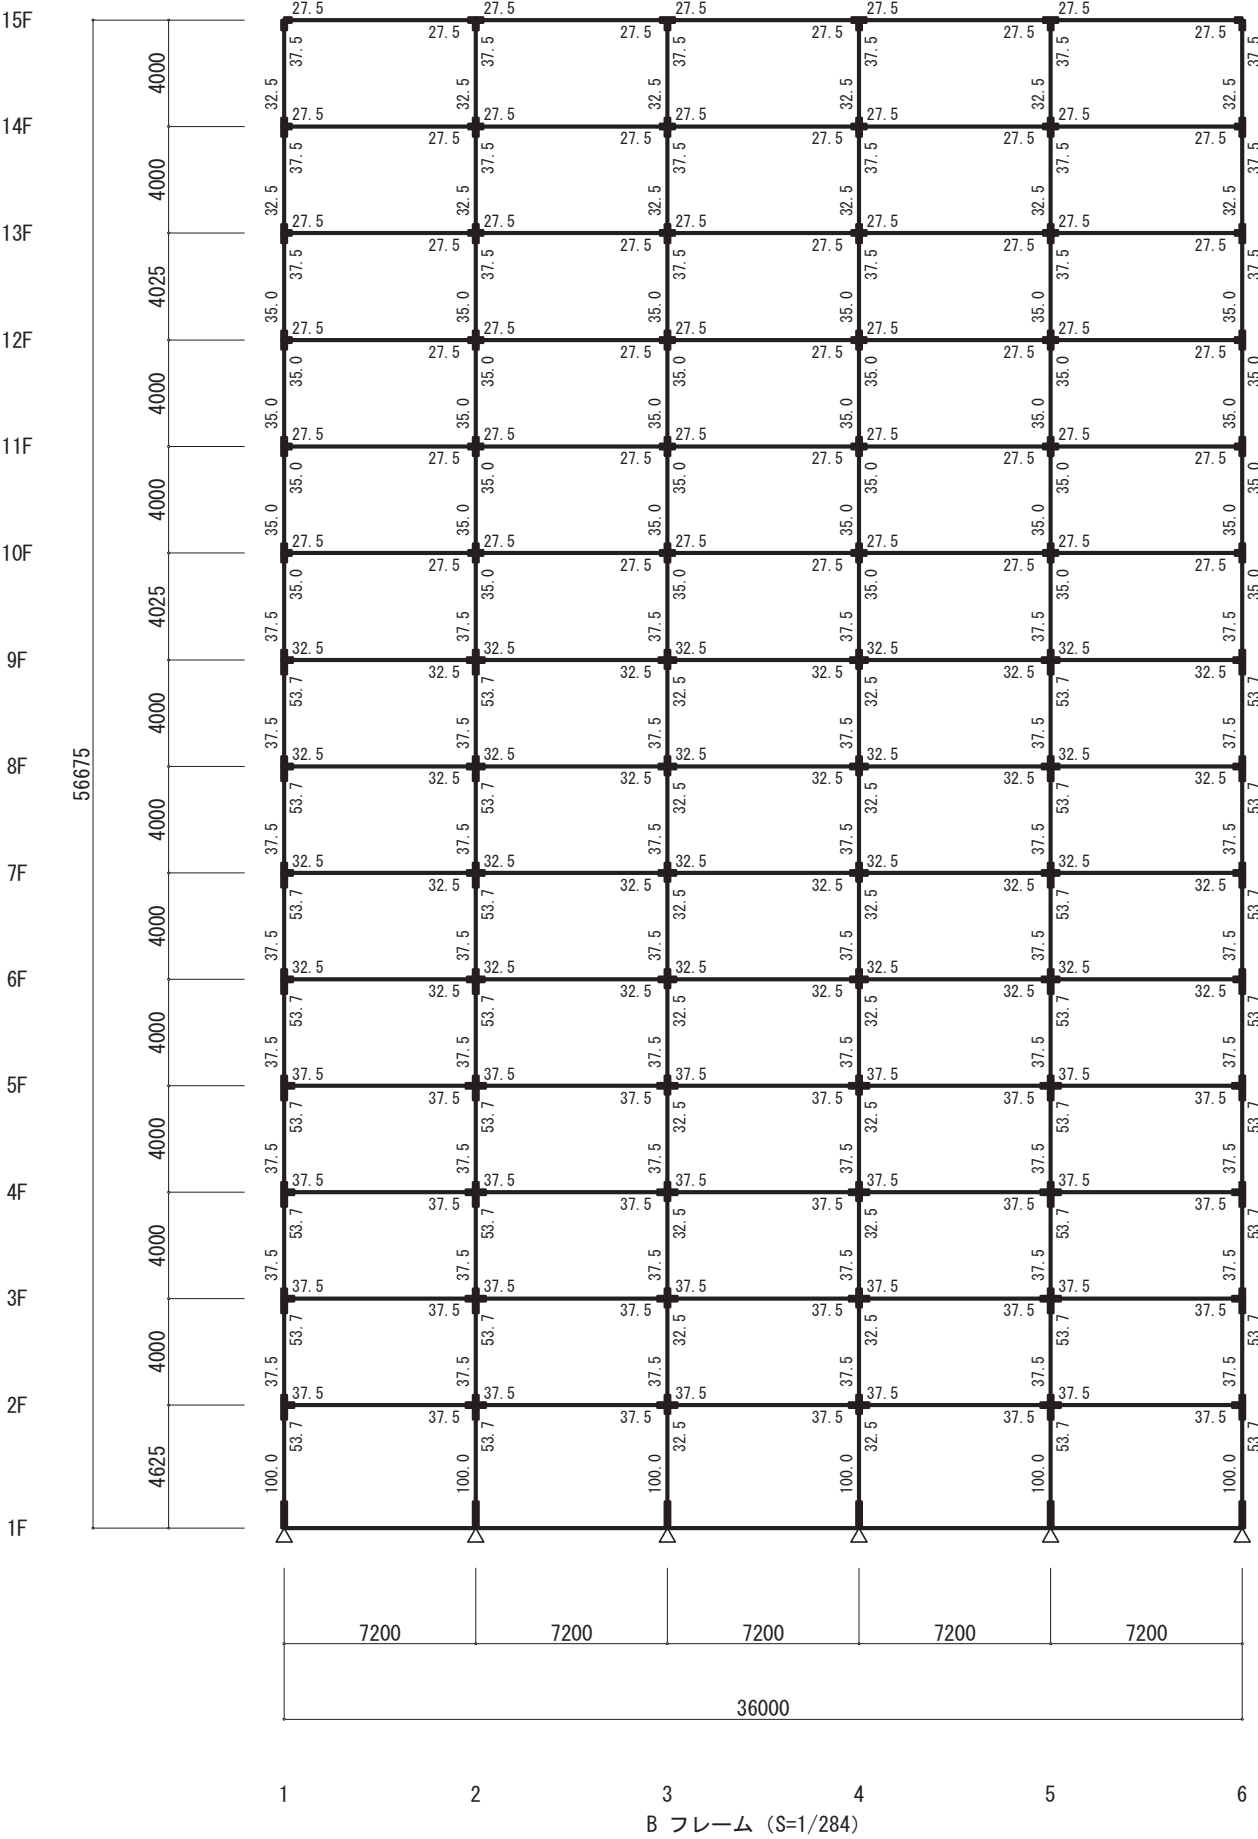


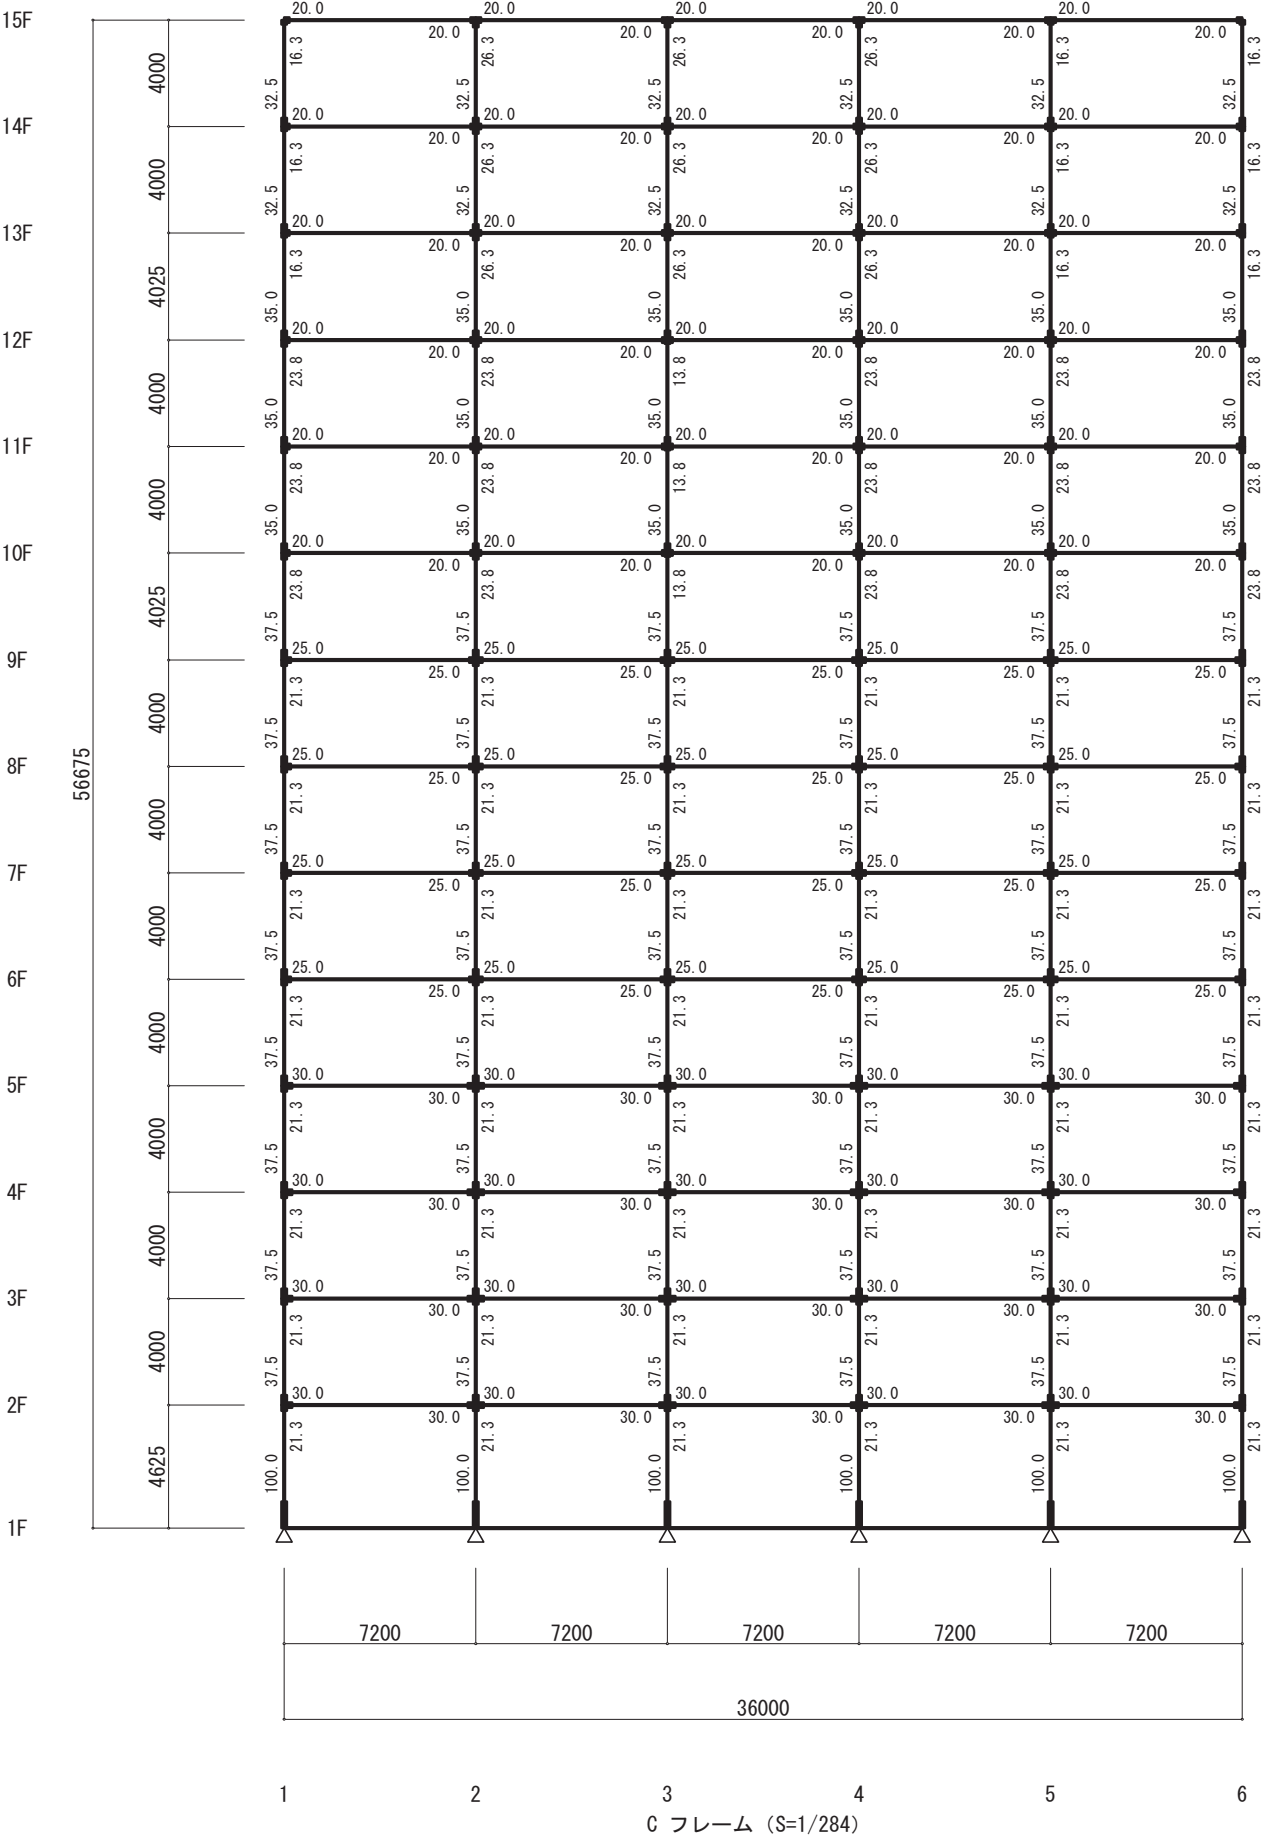


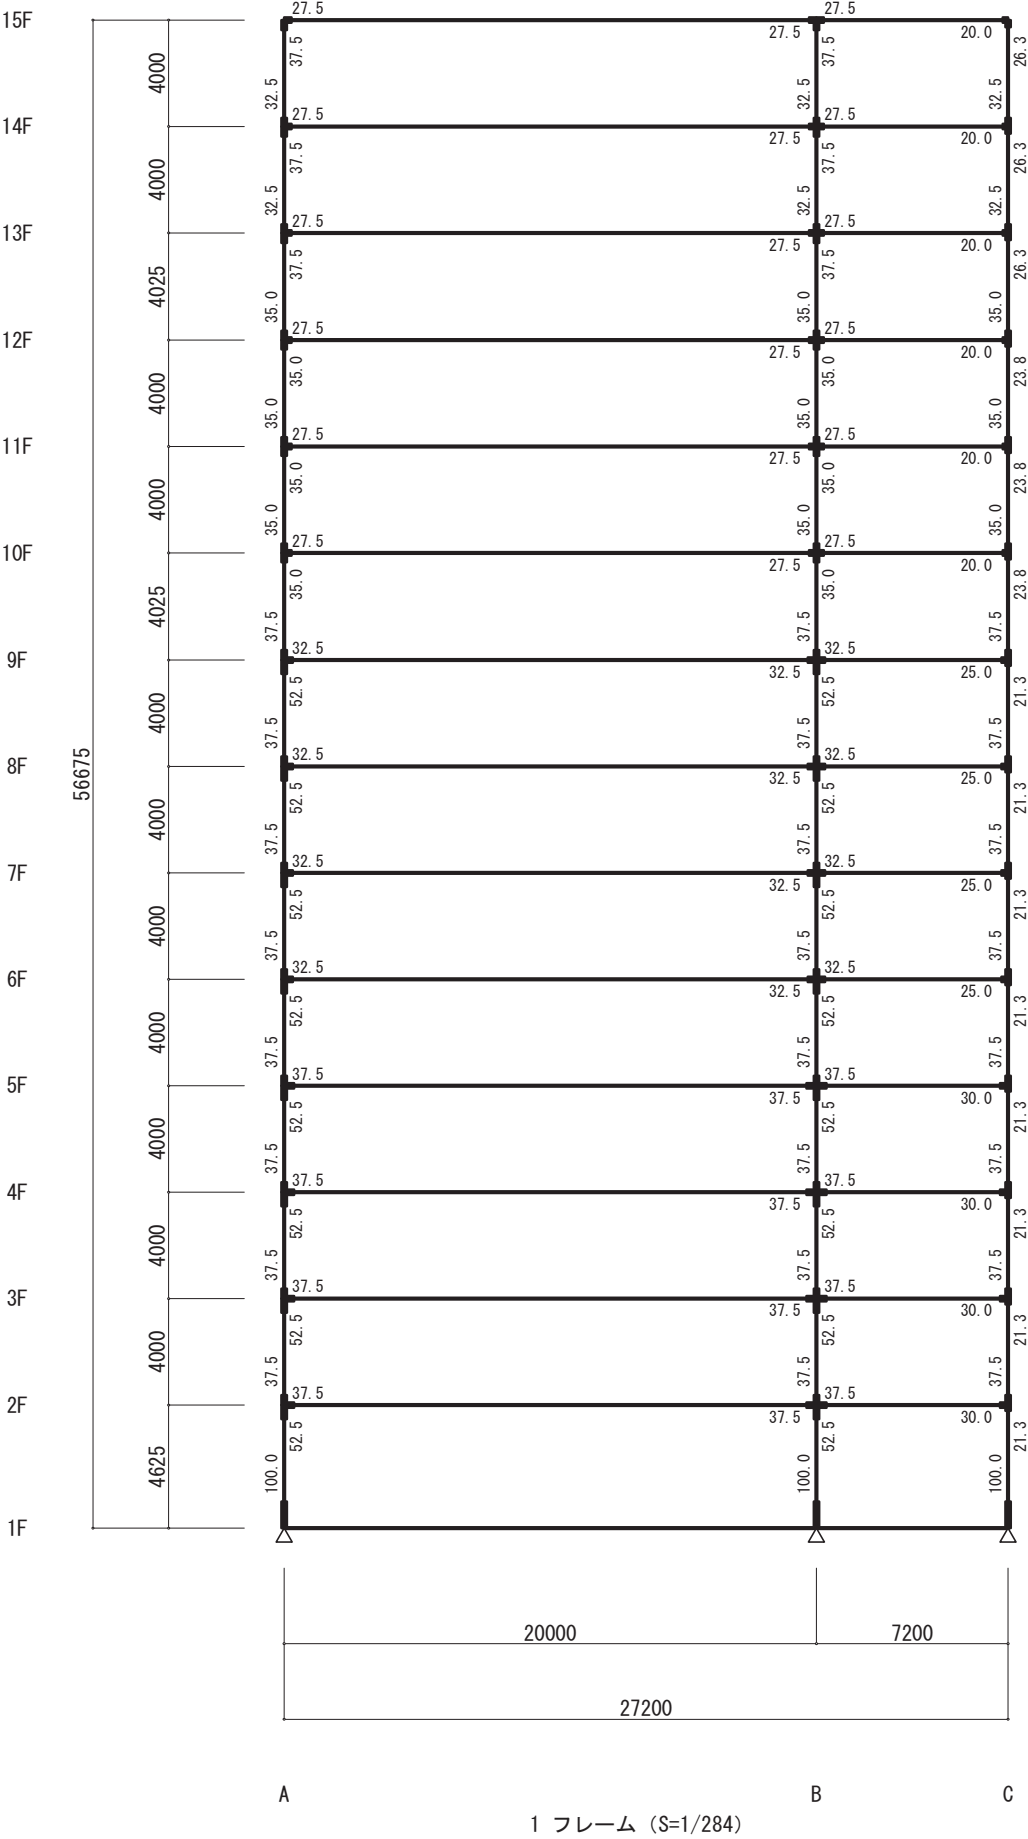


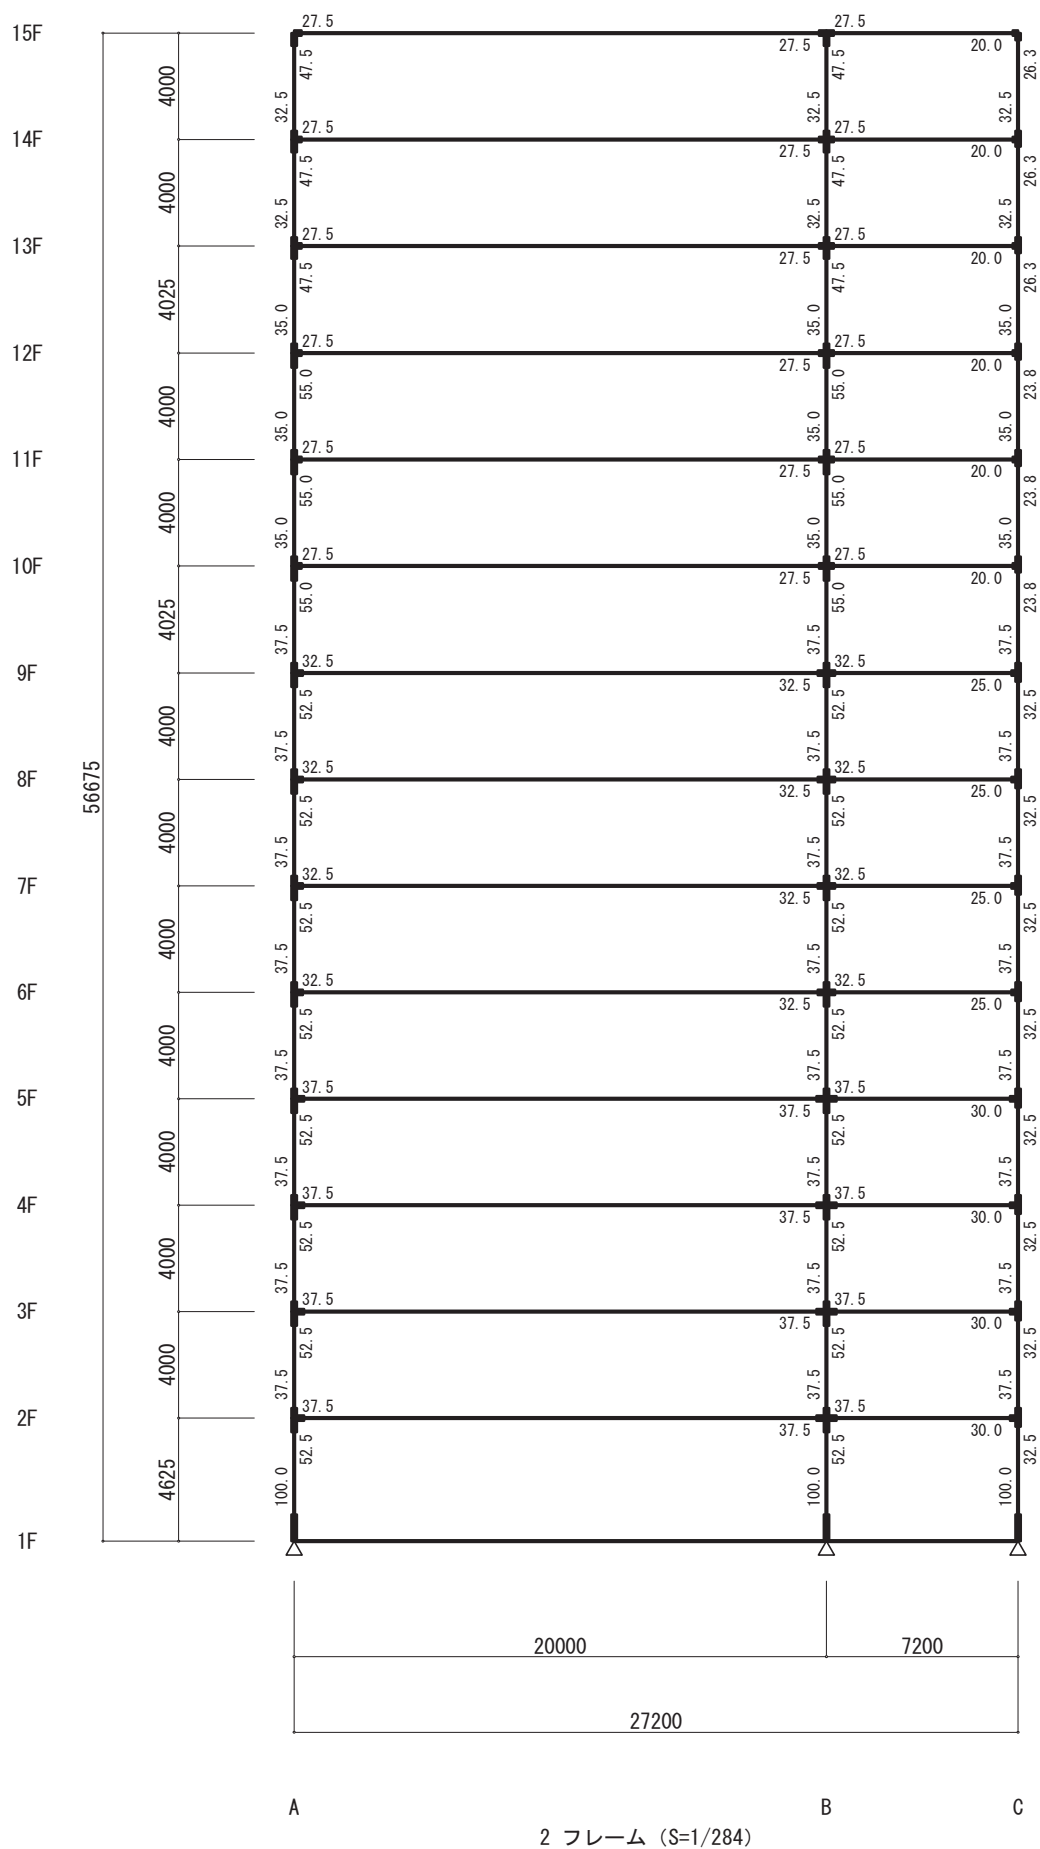

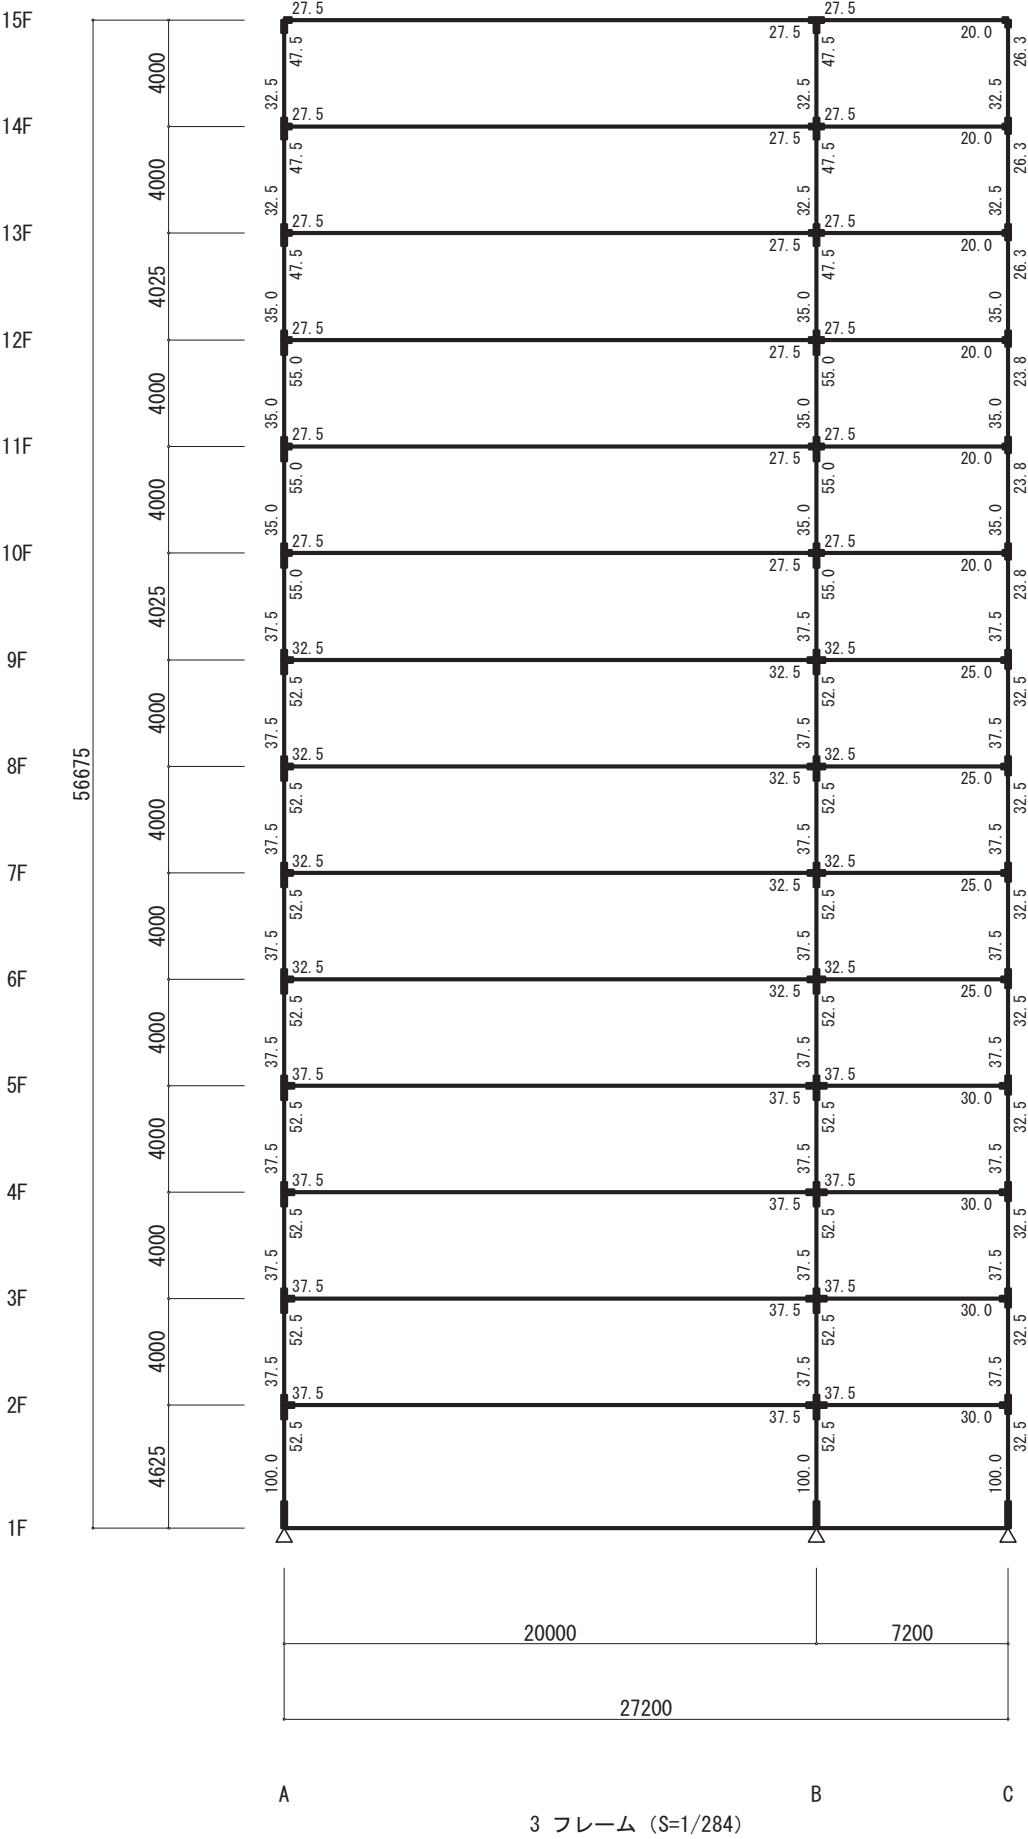


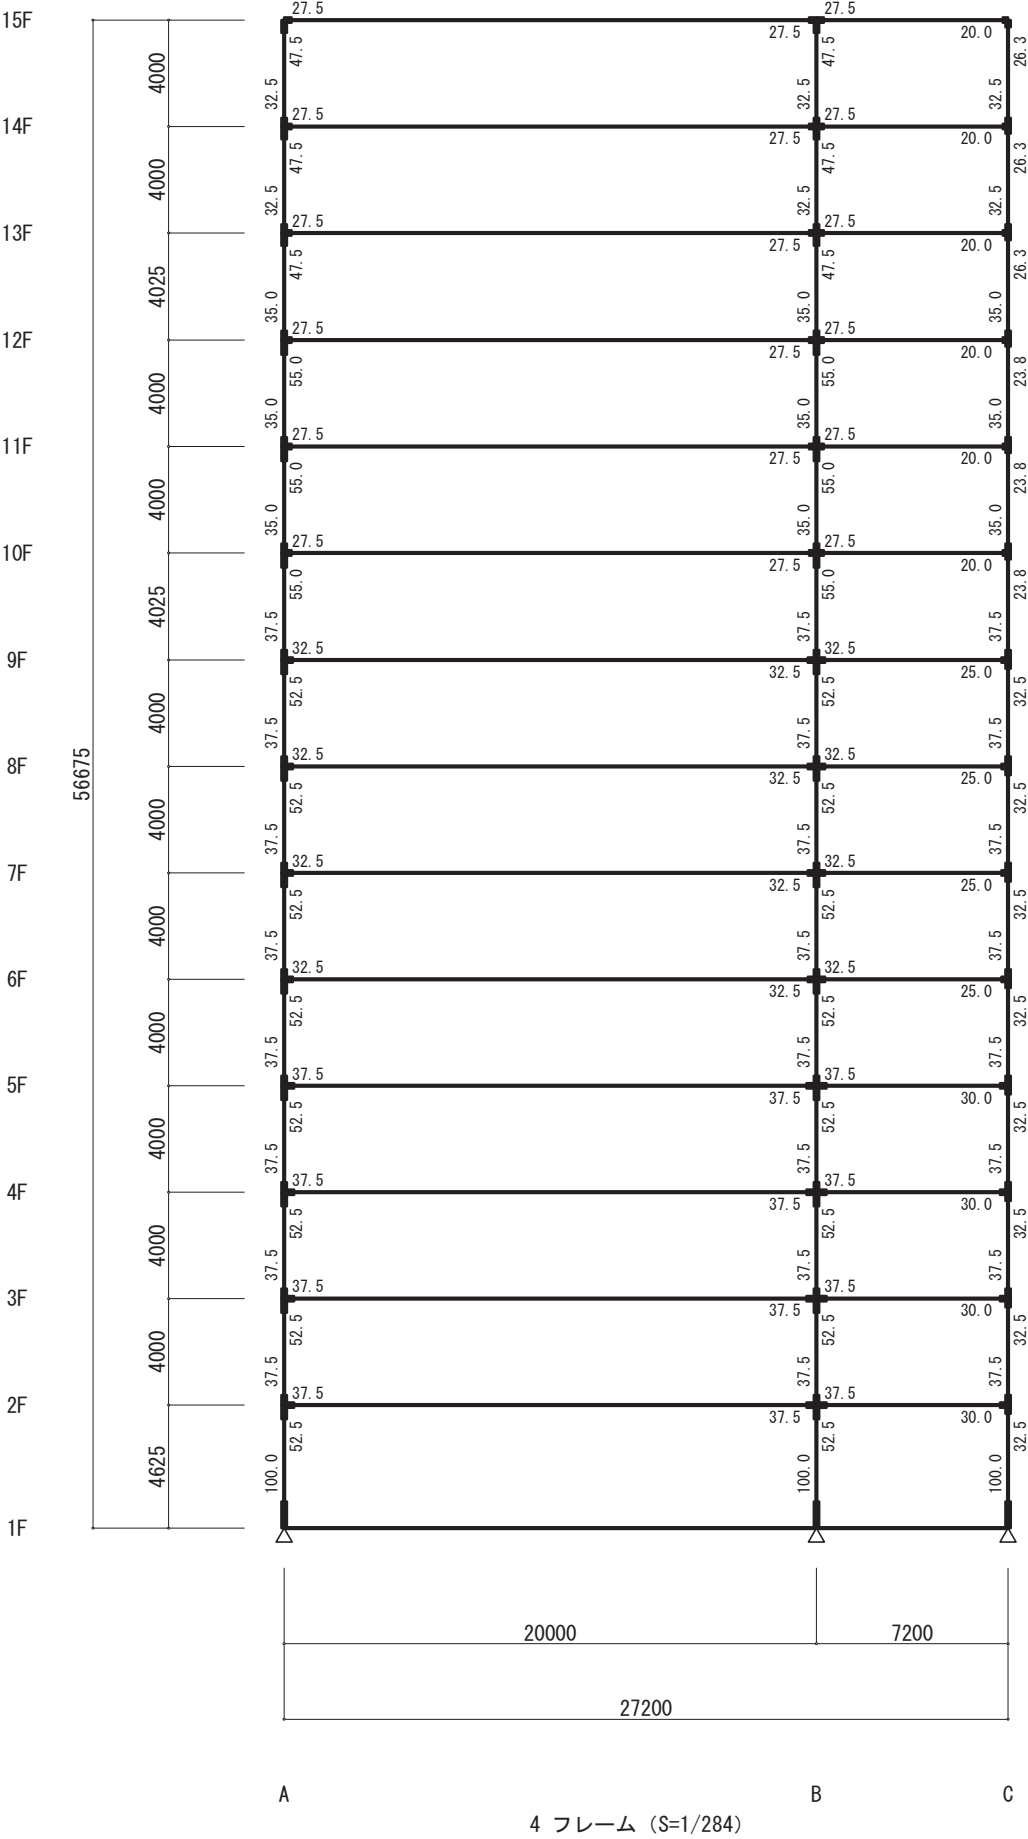


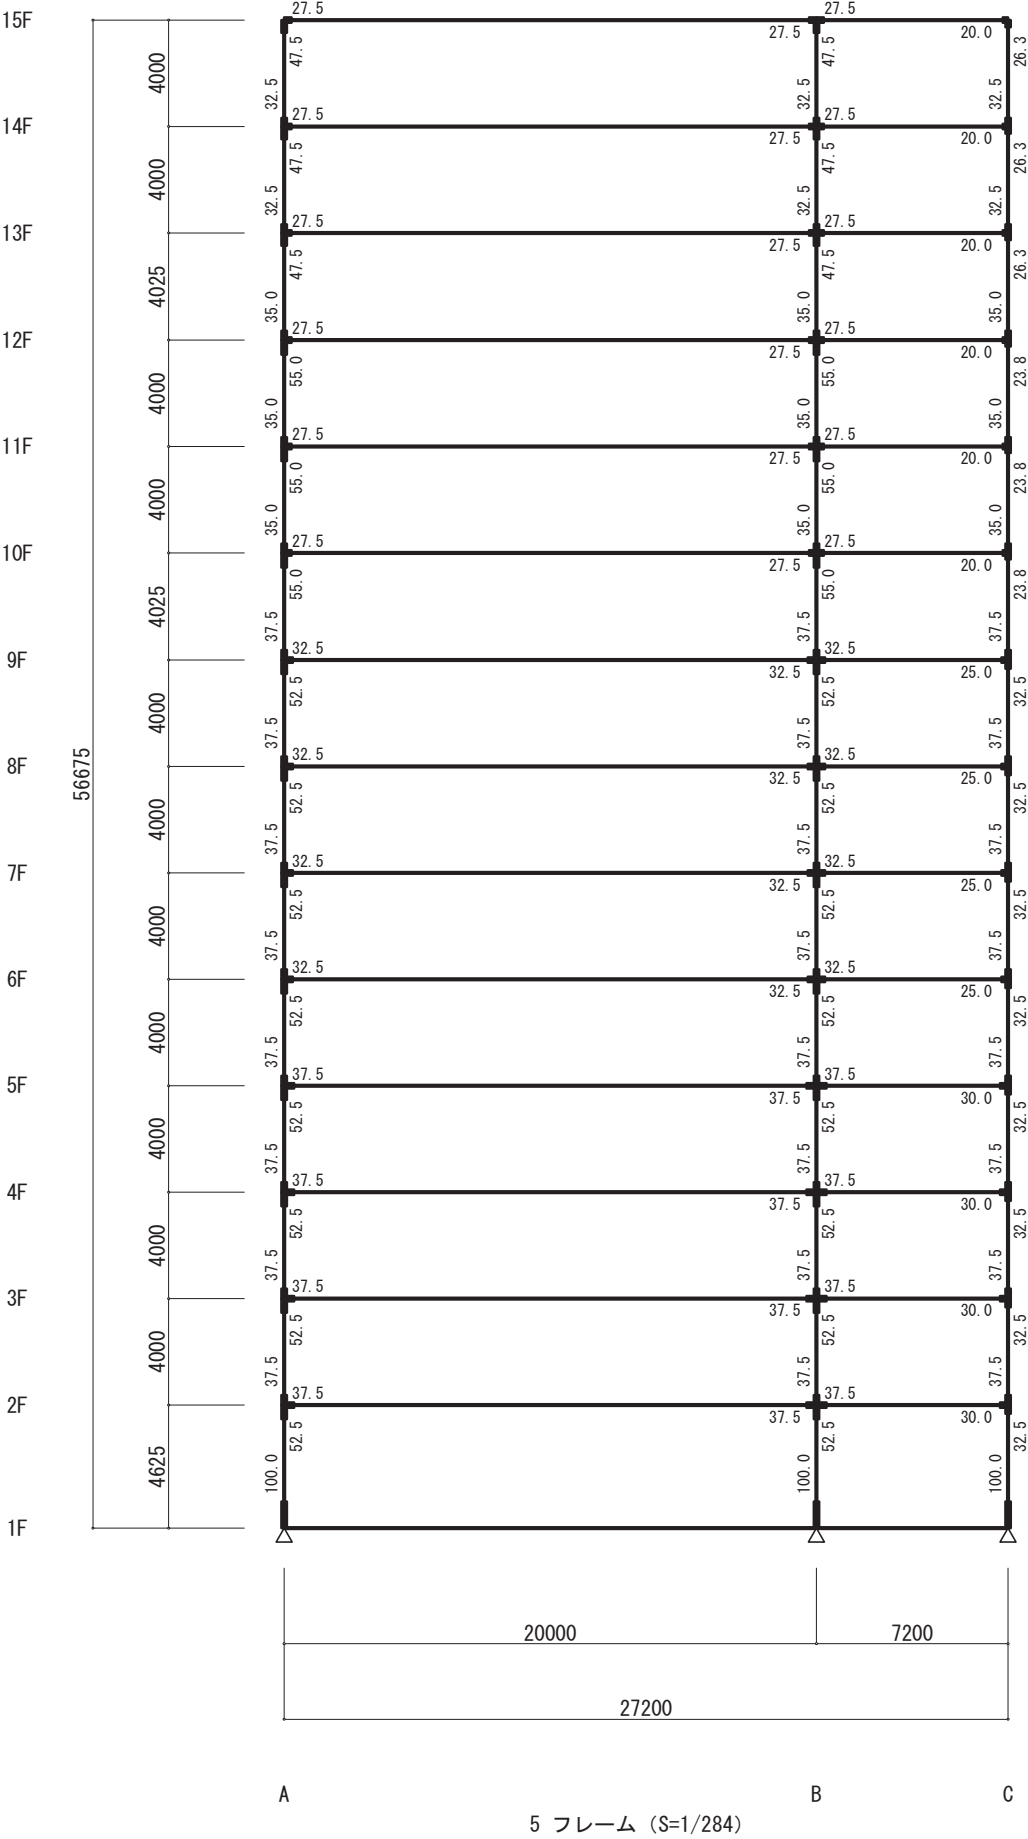


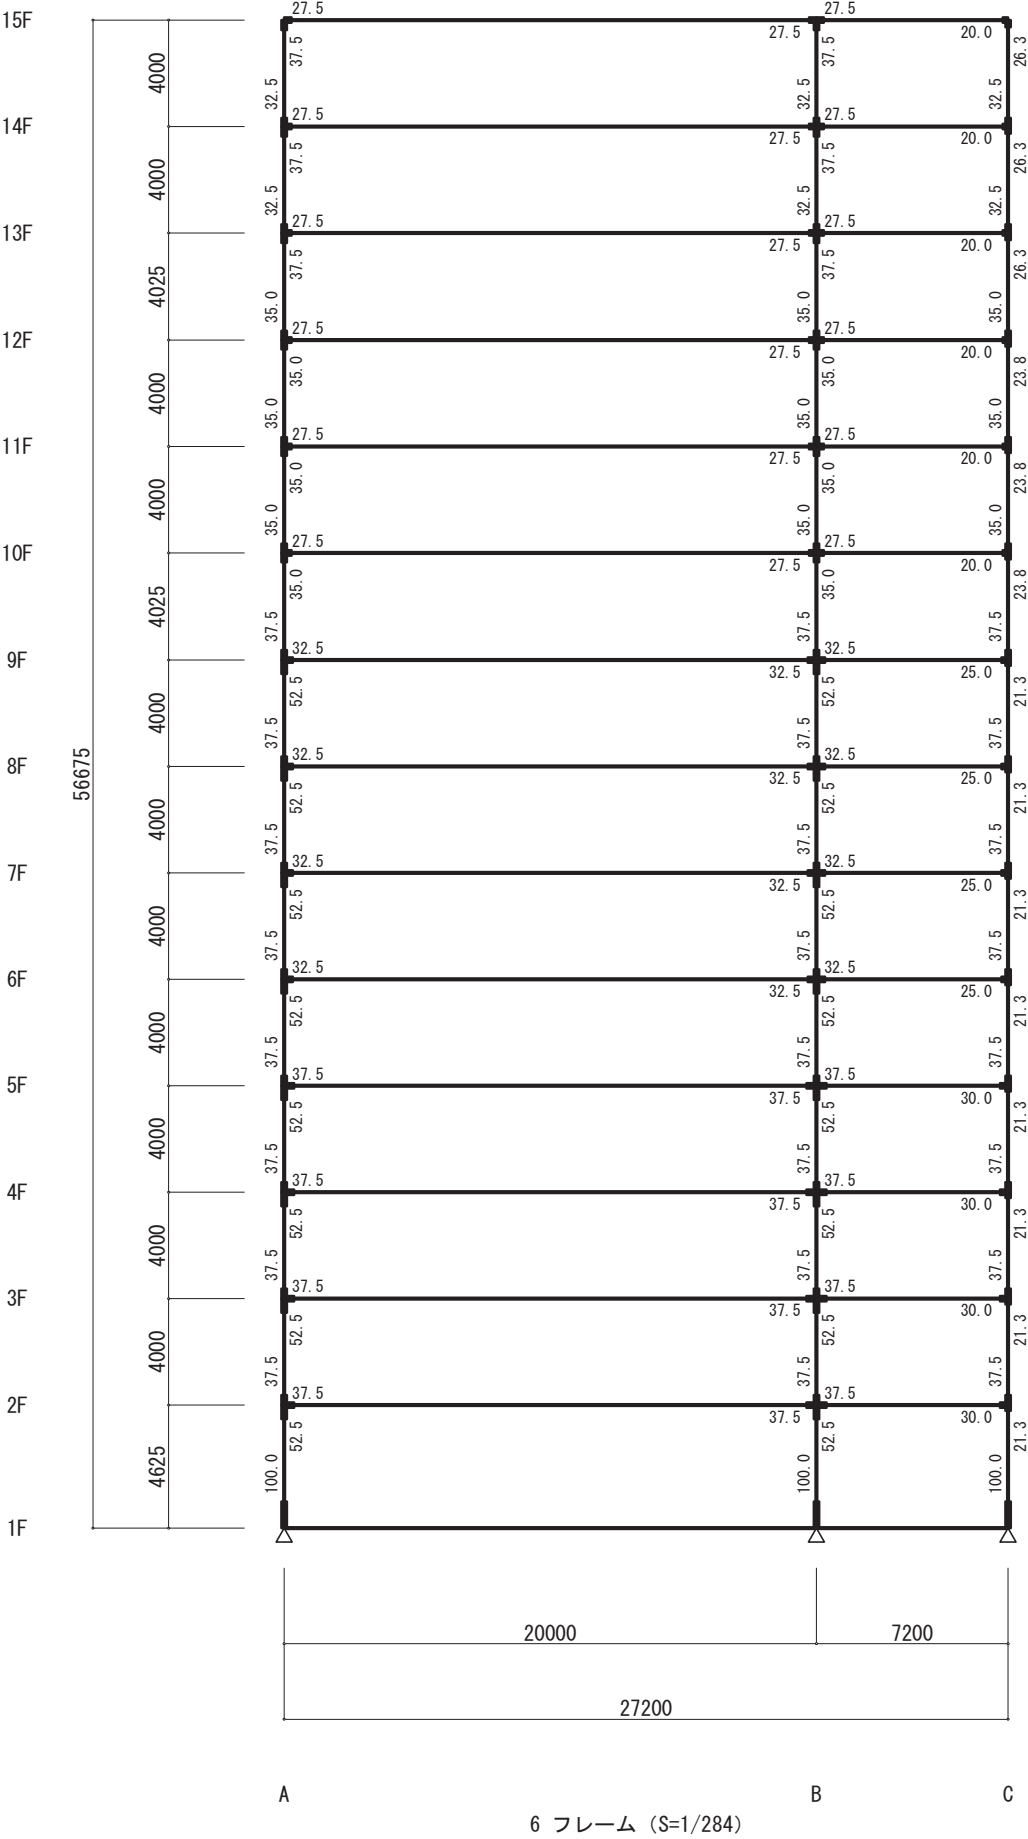



I-4. 2. 2 架構モデル化データ図（終局）

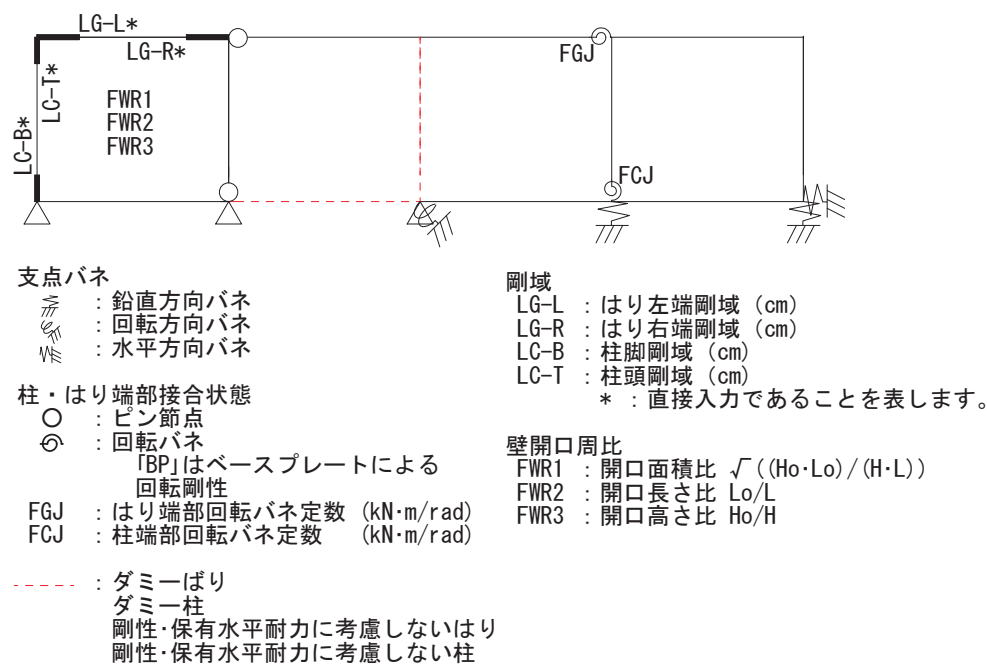


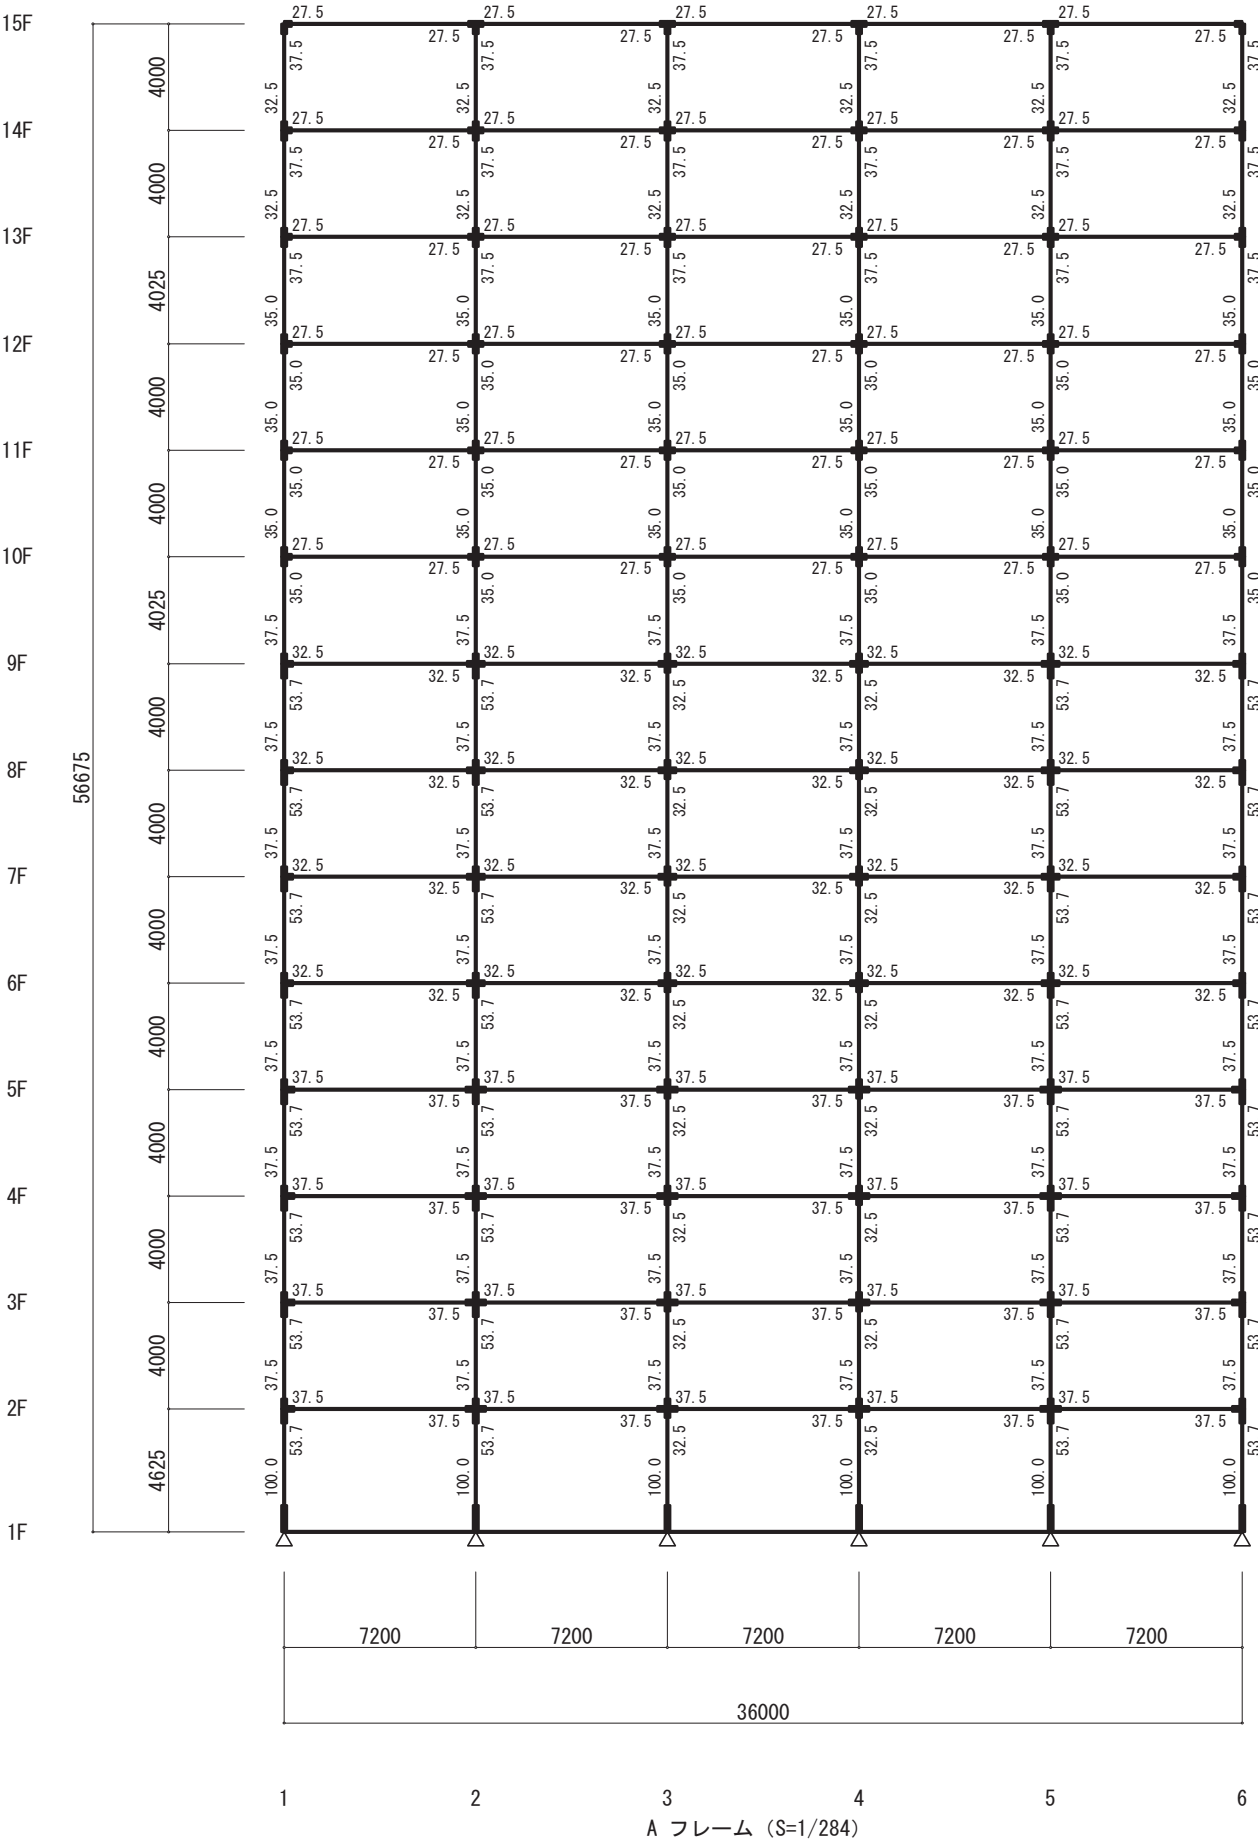


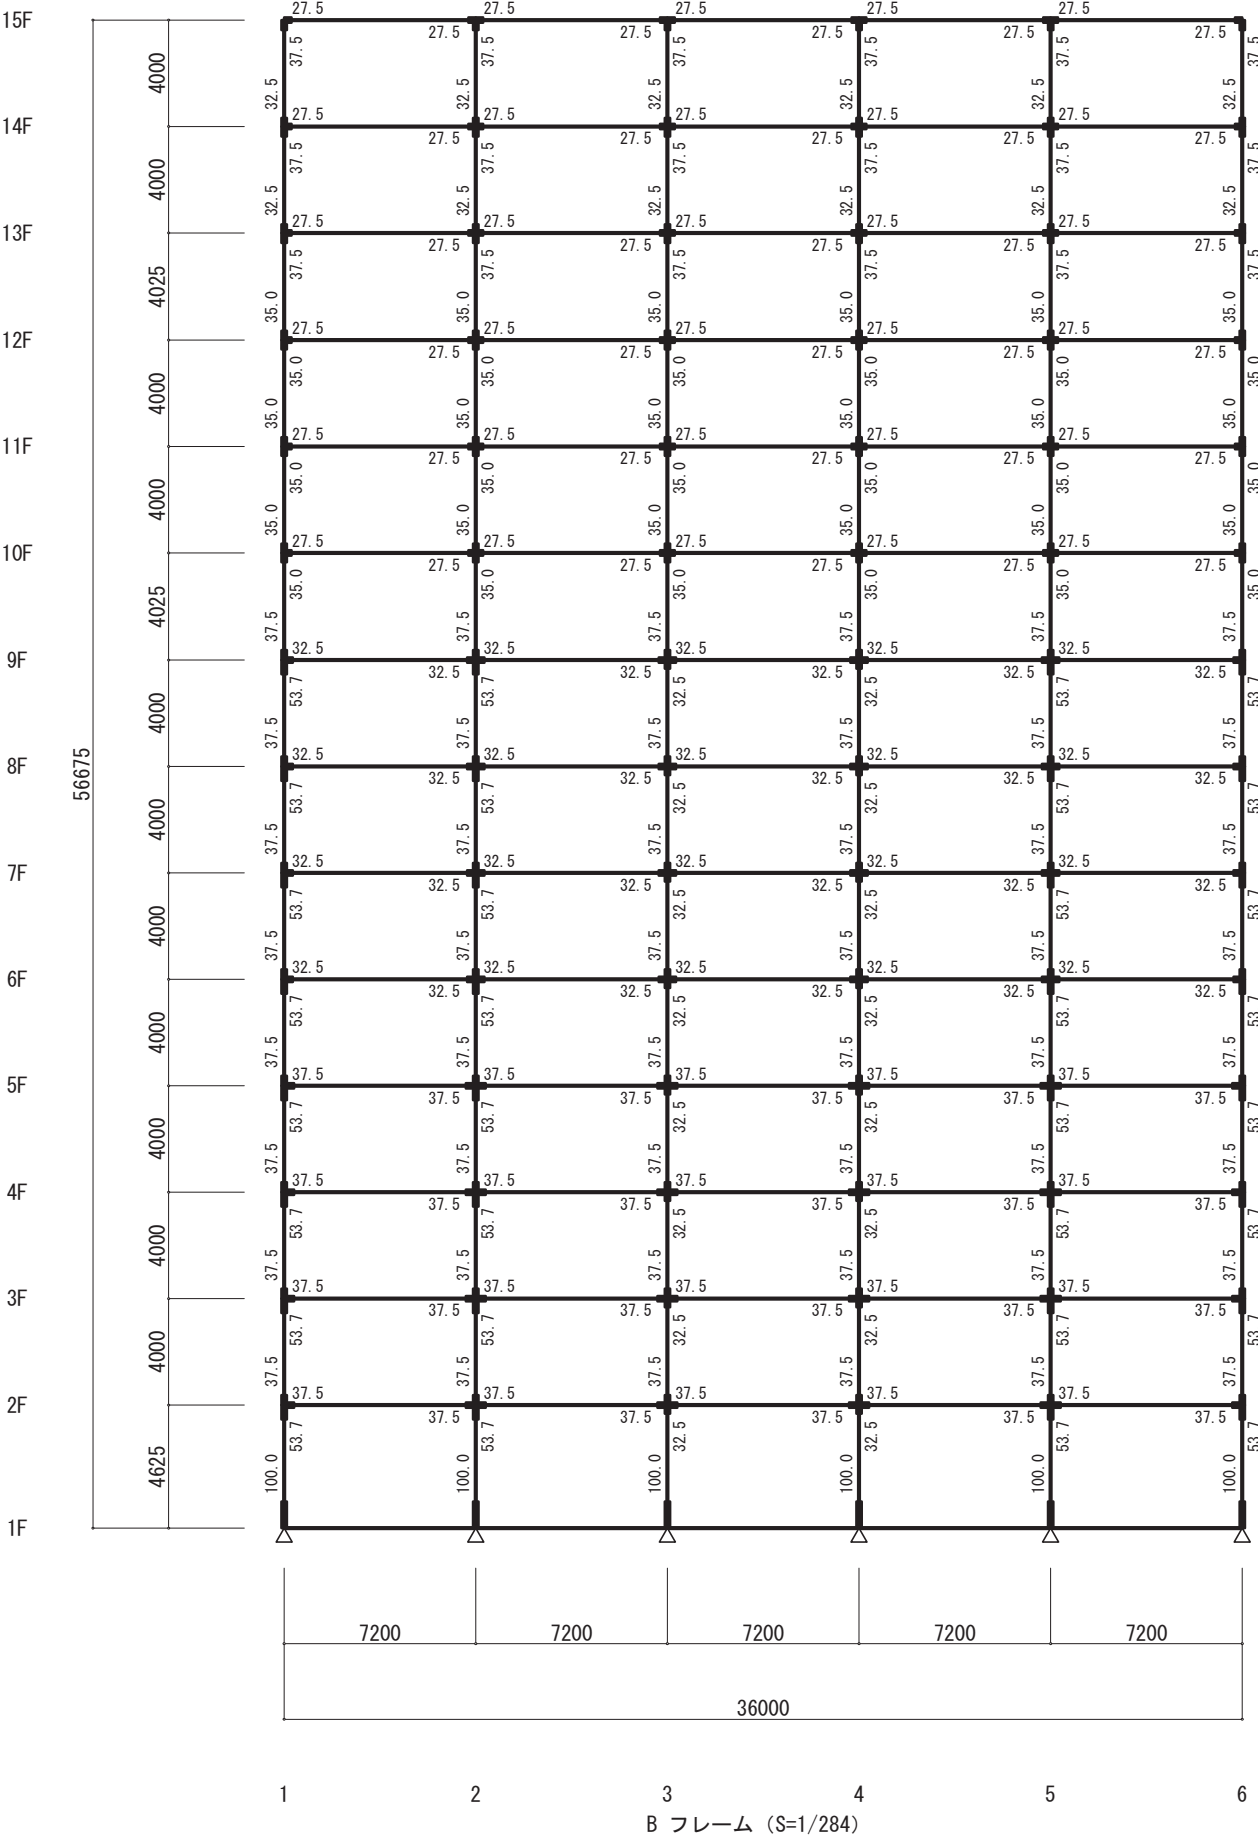





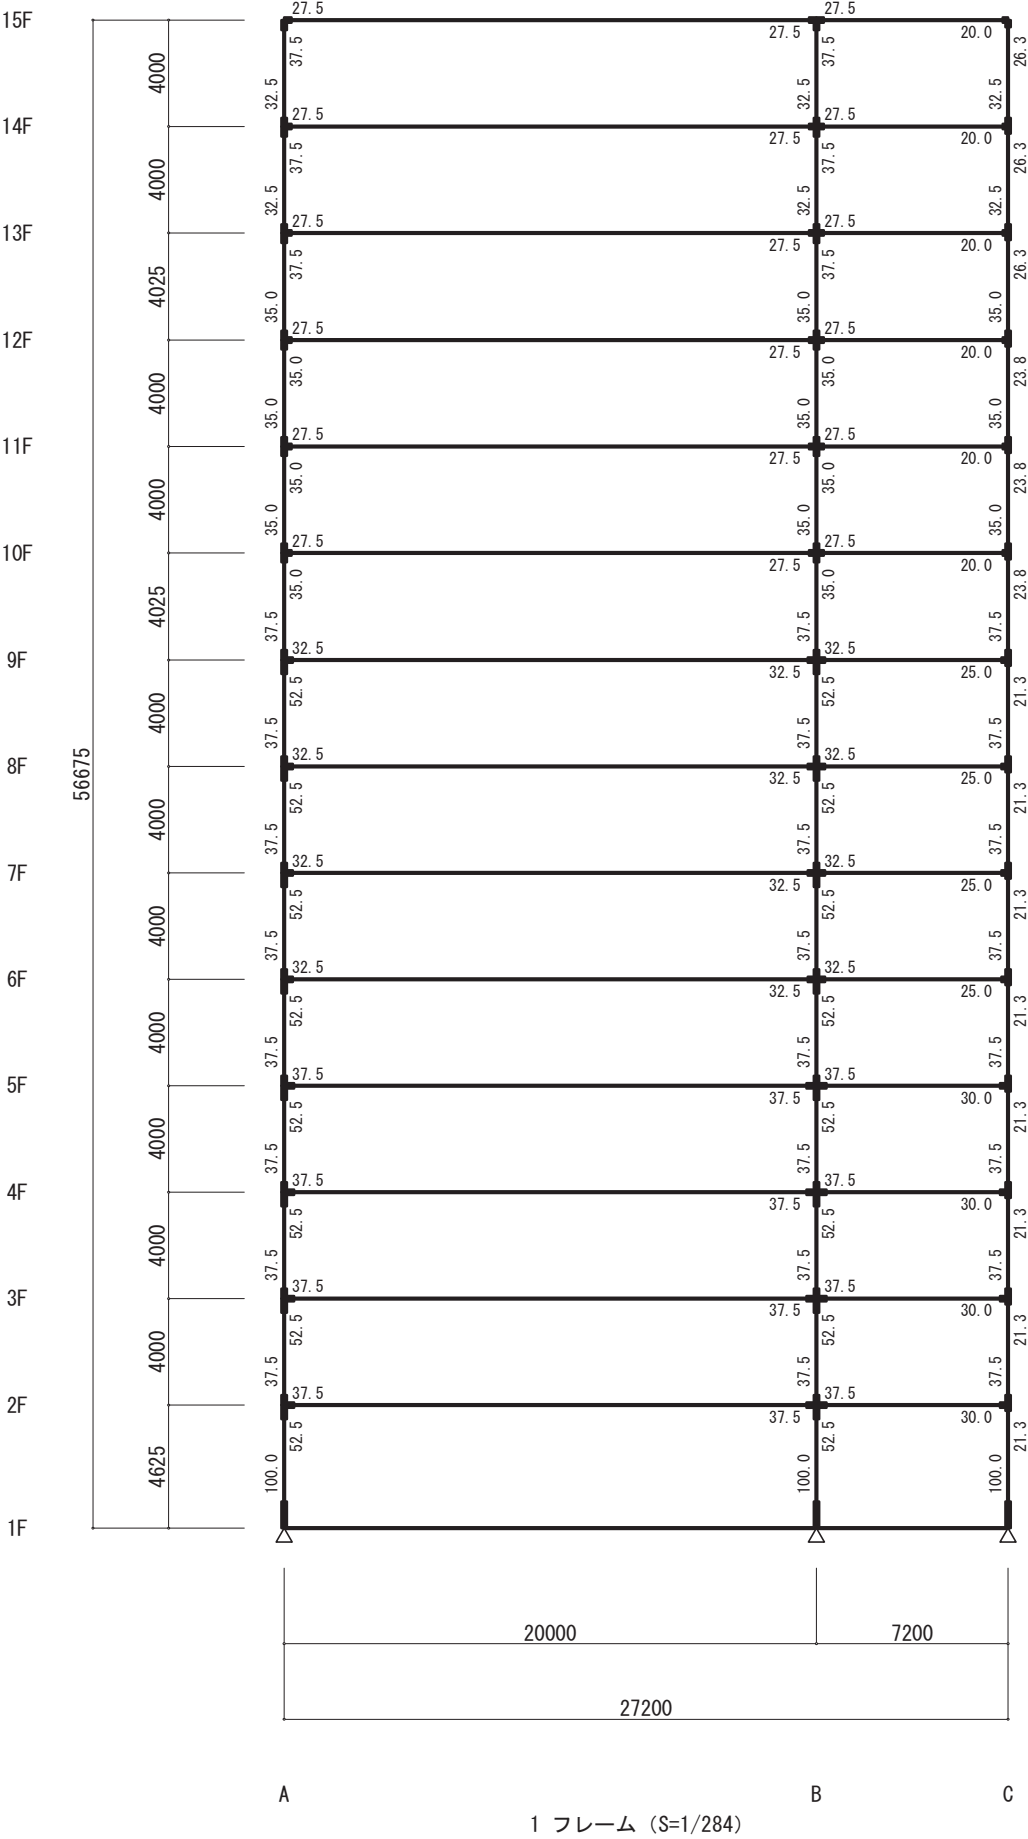


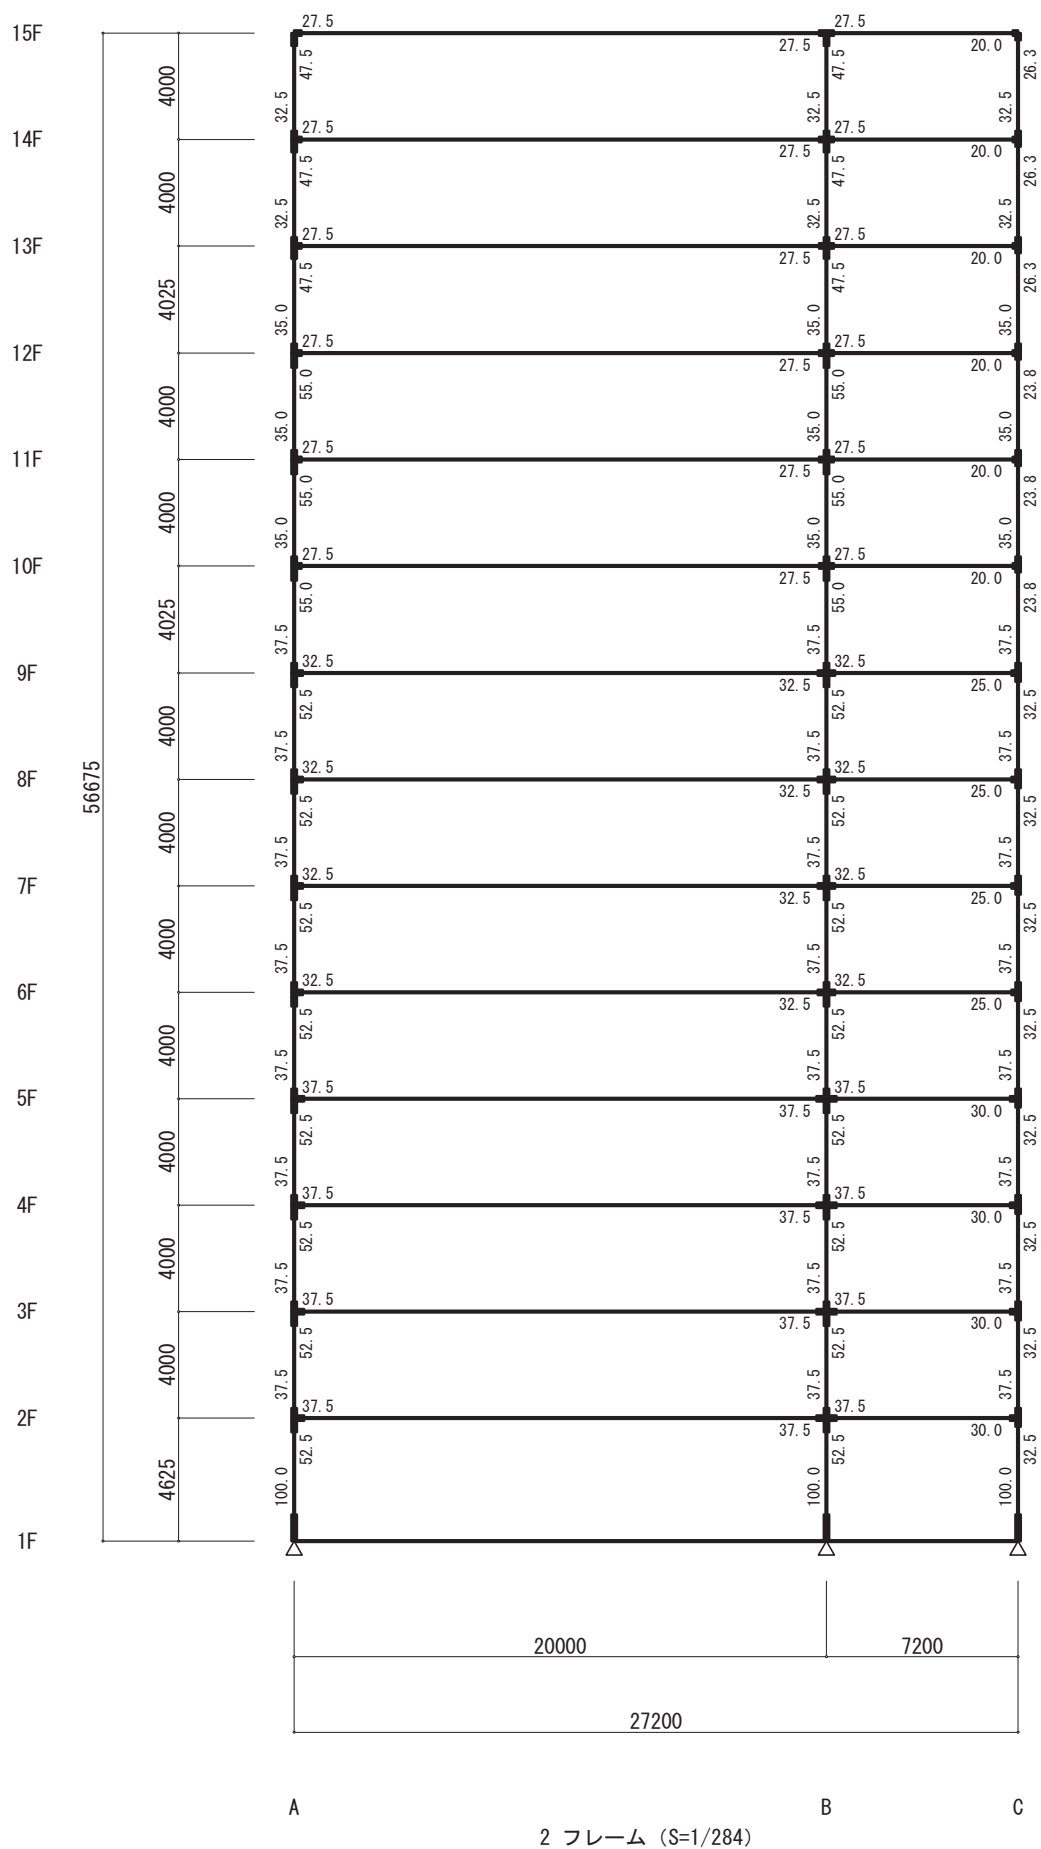

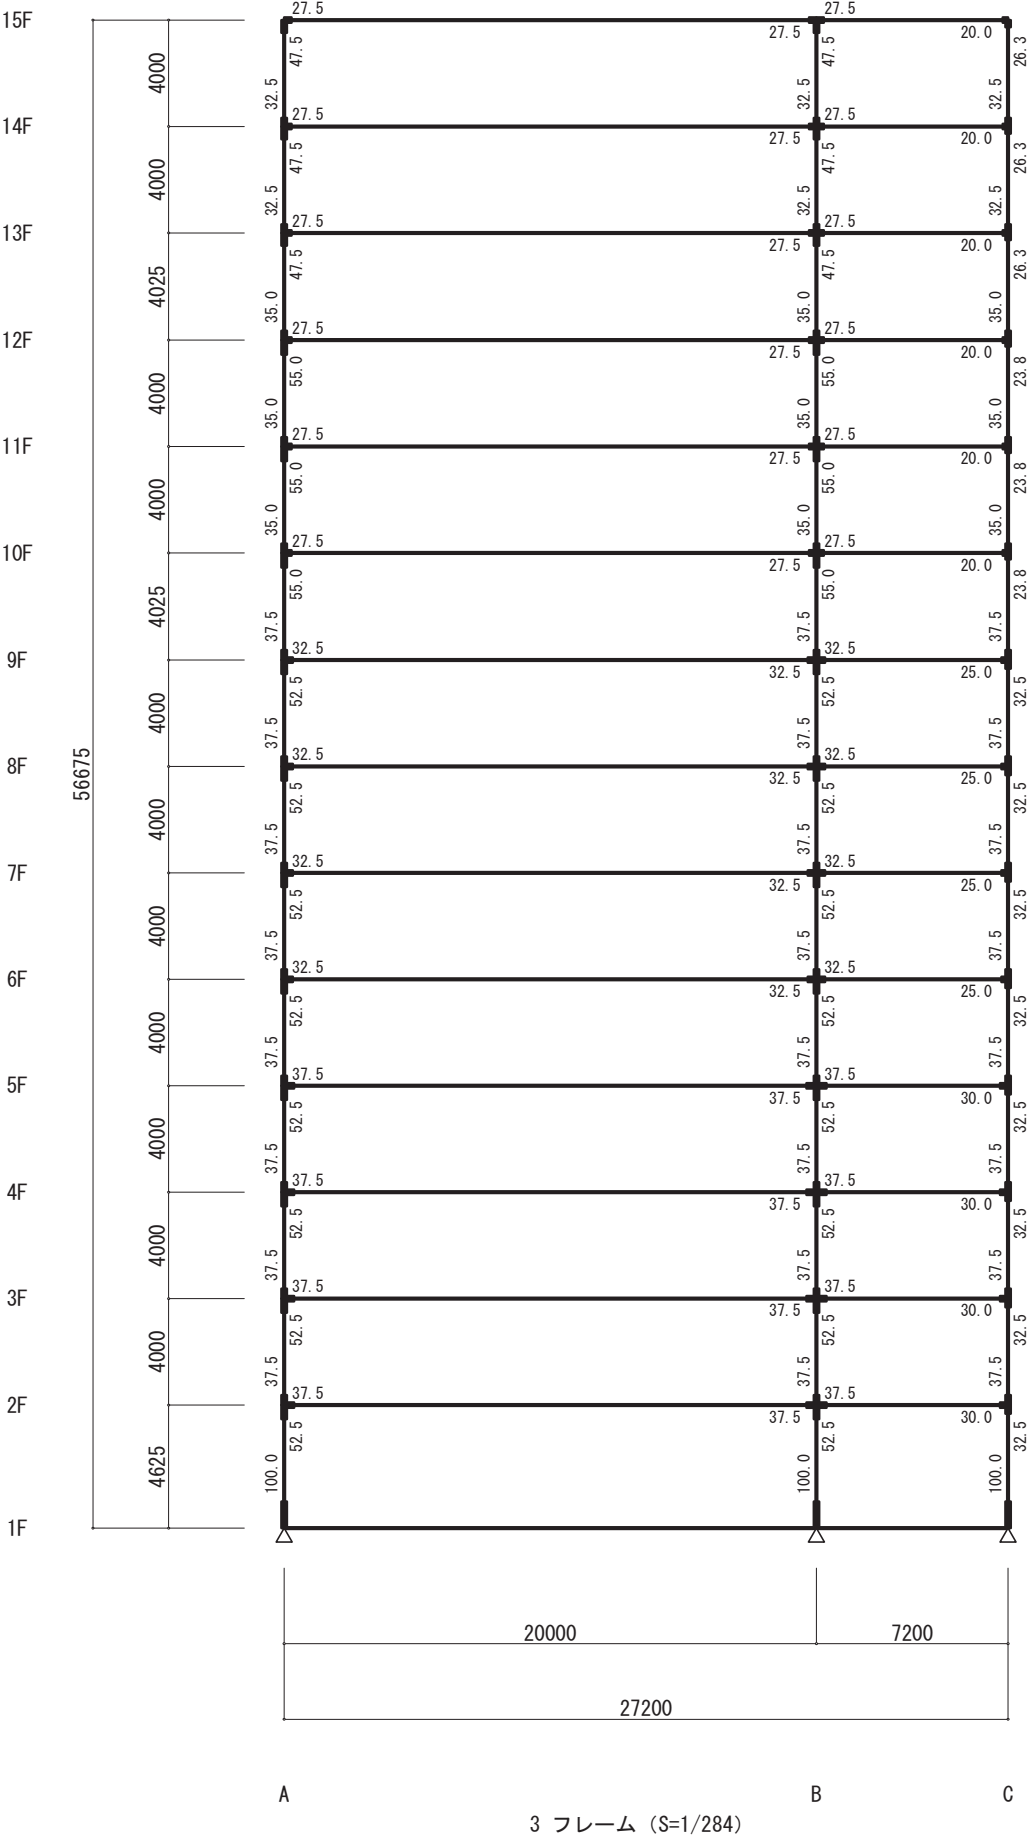

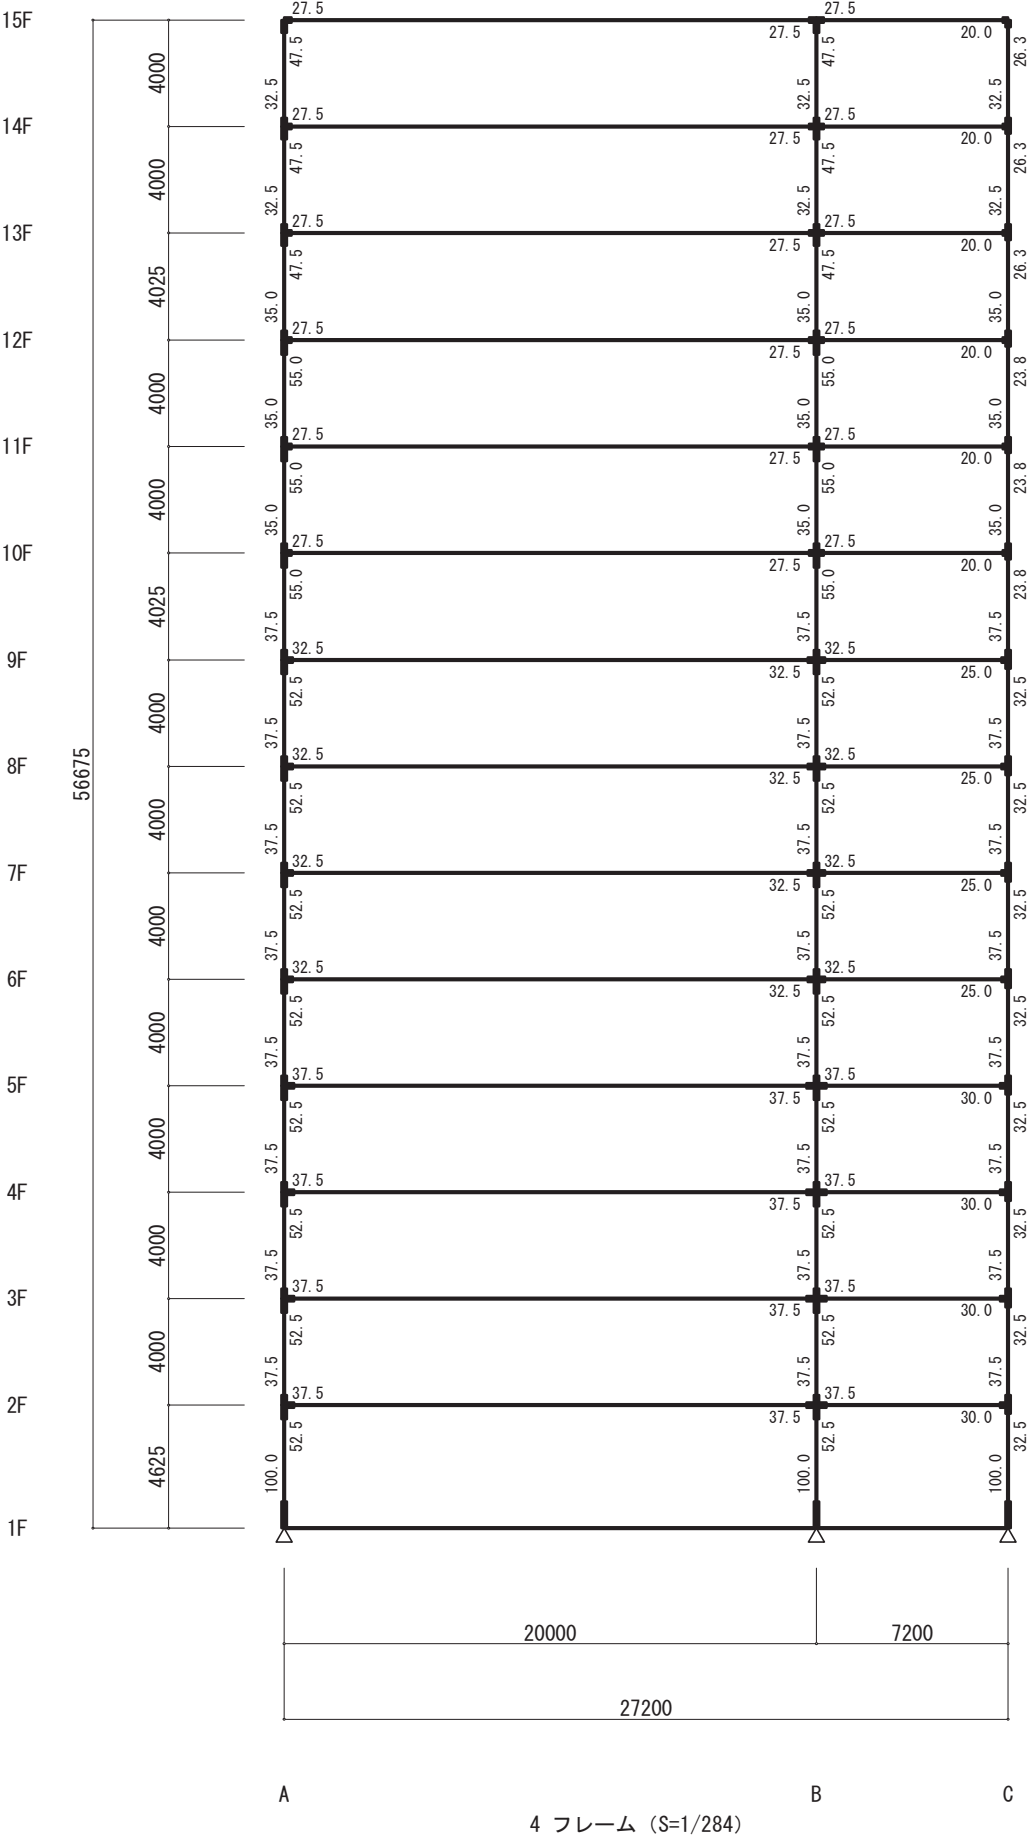

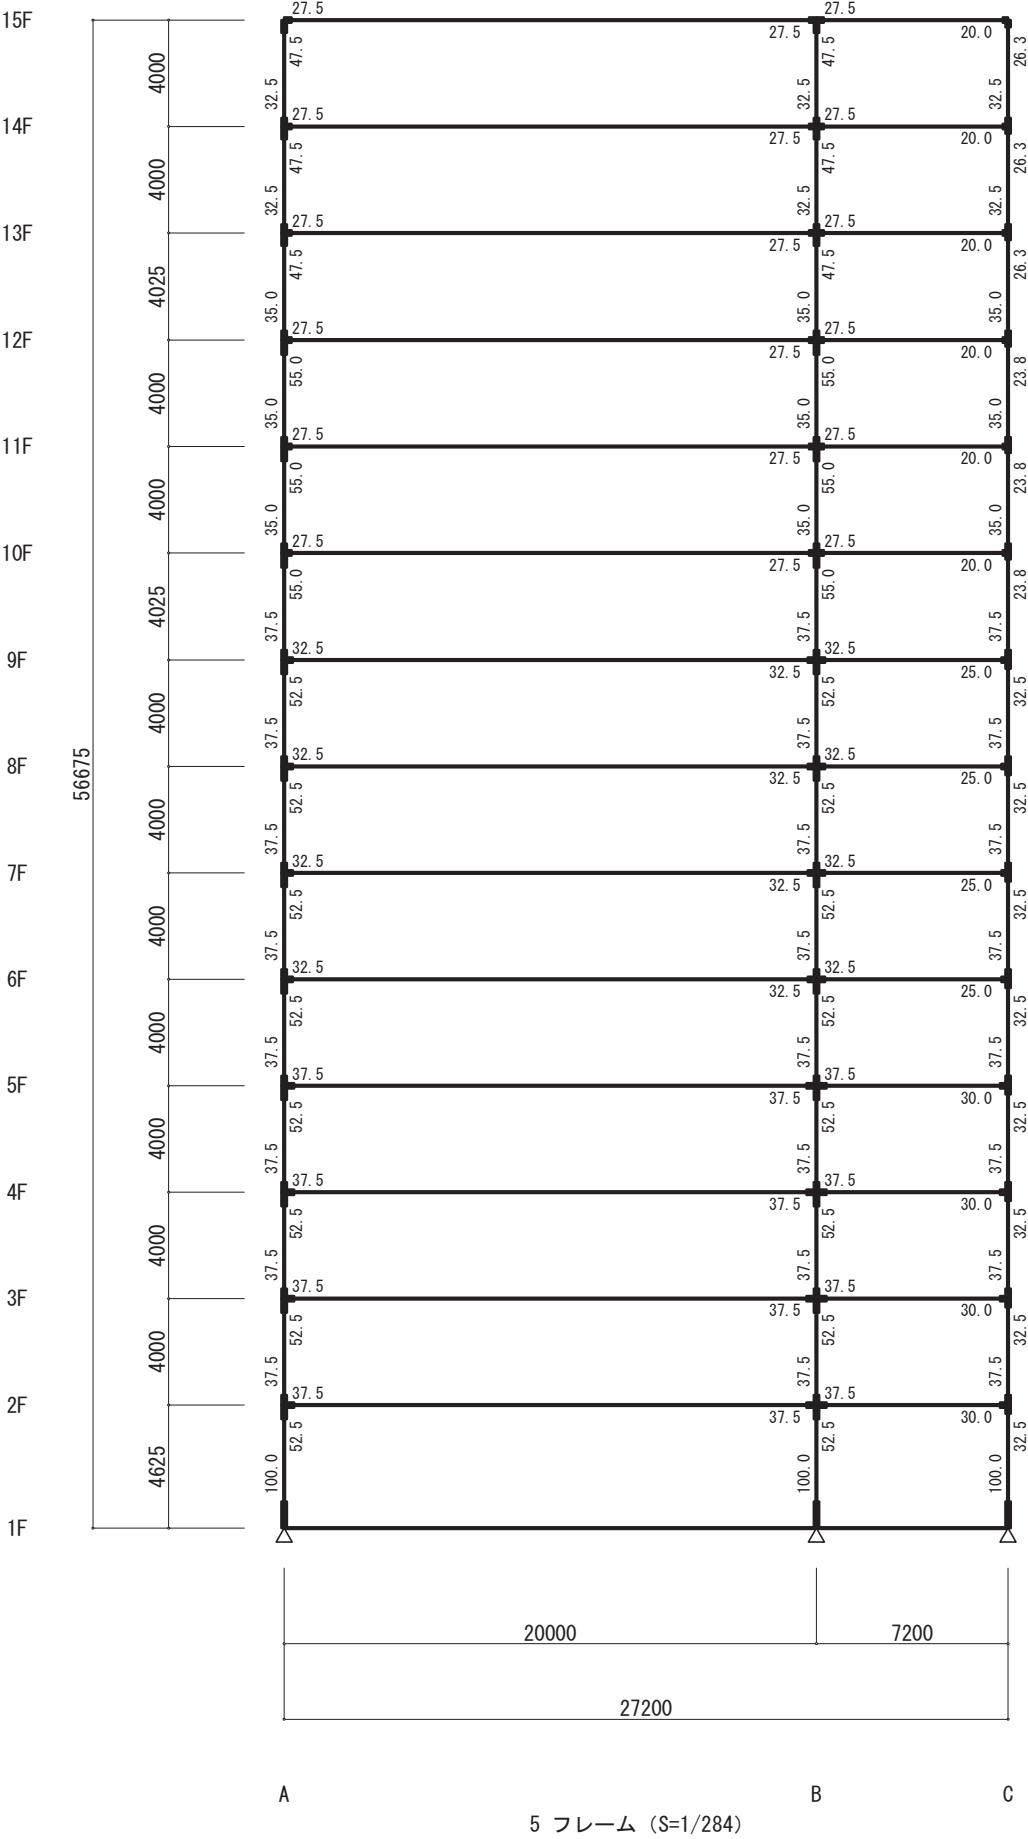

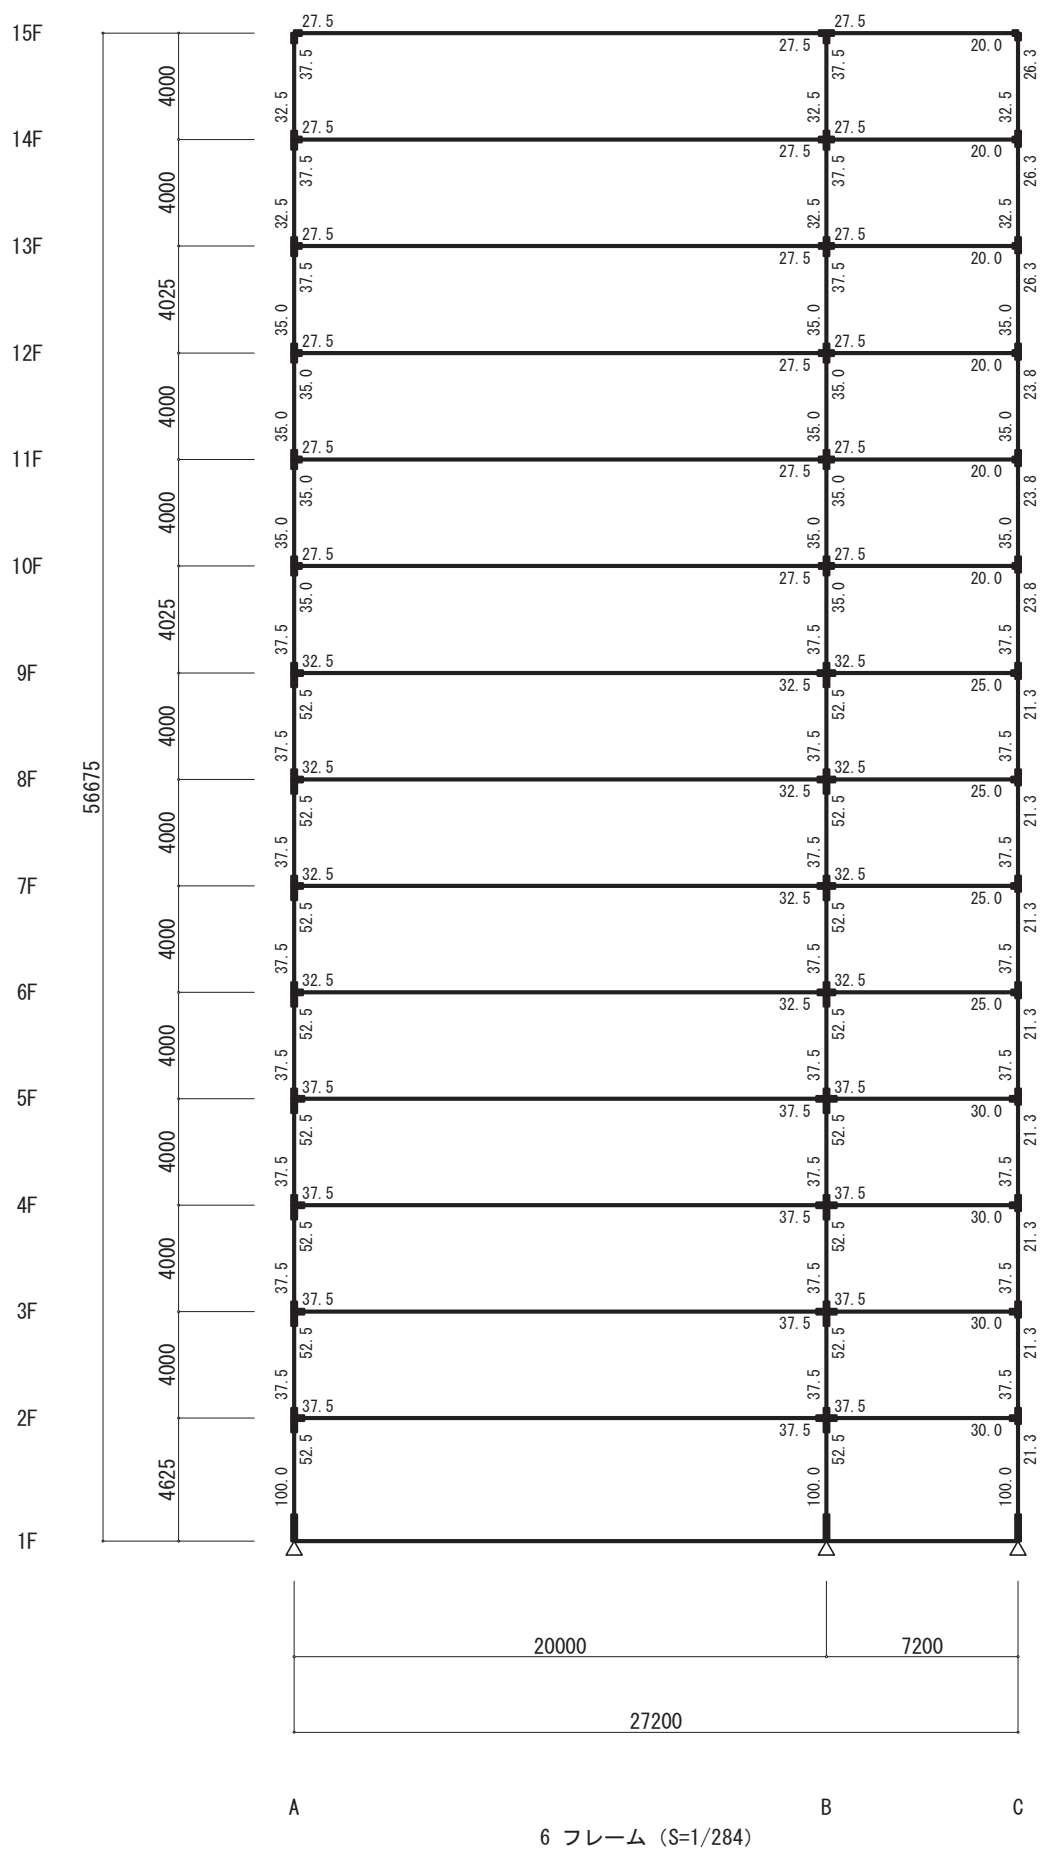

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
SRC/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平14国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力
	X方向 Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造 ルート3 ルート3
	S造 ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種別		検定計算 (R C 造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱の M y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2.00
	Y 方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M / Q ・ d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2 - 3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
15F	D25	D10	D25	D10
14F	D25	D10	D25	D10
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
14F	D25	D10
13F	D25	D10
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
14F	D10	D13	D10	D13
13F	D10	D13	D10	D13
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13

層	X 方向		Y 方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8. 1 計算条件

I-8. 1. 1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1. 00	
算定対象最上階	14F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0. 00	
浮上り・圧縮耐力（鉛直バネ）の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）	$\Sigma M_{pc}/\Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8. 1. 2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値	保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40	
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える	

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル	
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）	
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する	
曲げ耐力の各ステップでの計算	----	
せん断耐力の各ステップでの計算	しない	
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う	
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4. 1 モデル化条件」の指定による	
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化	
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）	
はり長期応力の考慮	考慮する	
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する	
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1. 00	
h _o /DのDのとり方	柱せい	
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない	
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）	

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	αe	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha e$	1. 25	1. 00

I-8.1.4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
S プレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

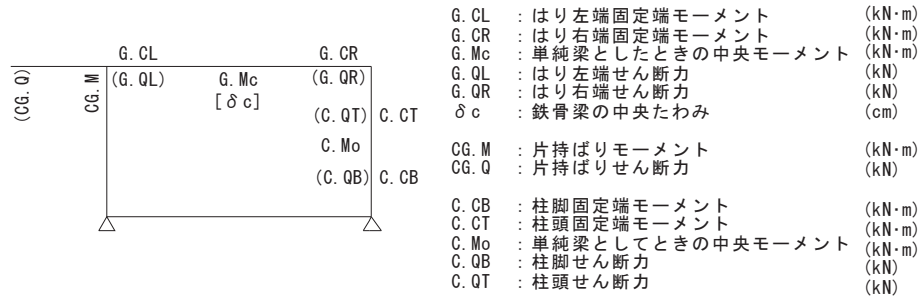


固定荷重+積載荷重

15F	56675	4000	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)	58.0 (48.0)	87.7 [0.08]	58.0 (48.0)
14F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
13F		4025	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
12F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
11F		4000	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
10F		4025	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)
9F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
8F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
7F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
6F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
5F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
4F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
3F		4000	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	52.9 (43.7)	79.9 [0.08]	52.9 (43.7)	58.7 (48.6)	88.7 [0.04]	58.7 (48.6)
2F		4625	59.5 (49.3)	89.9 [0.04]	59.5 (49.3)	53.6 (44.4)	81.1 [0.08]	53.6 (44.4)	53.6 (44.4)	81.1 [0.08]	53.6 (44.4)	53.6 (44.4)	89.9 [0.04]	59.5 (49.3)
1F														
			7200		7200		7200		7200		7200			
			36000											
			A フレーム (S=1/284)											
			1 2 3 4 5 6											

固定荷重＋積載荷重

15F	56675	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)	95.6 (79.0)	144.6 [0.12]	95.6 (79.0)
14F		78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)
13F		78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.6 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.6 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.6 (64.9)
12F		78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)
11F		78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)
10F		78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)
9F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
8F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
7F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
6F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
5F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
4F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
3F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
2F		84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	78.7 (64.9)	119.2 [0.10]	78.7 (64.9)	84.5 (69.8)	128.0 [0.05]	84.5 (69.8)
1F		342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)	527.5	342.1 (261.1)
		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000											
		B フレーム (S=1/284)											
		1 2 3 4 5 6											


固定荷重+積載荷重

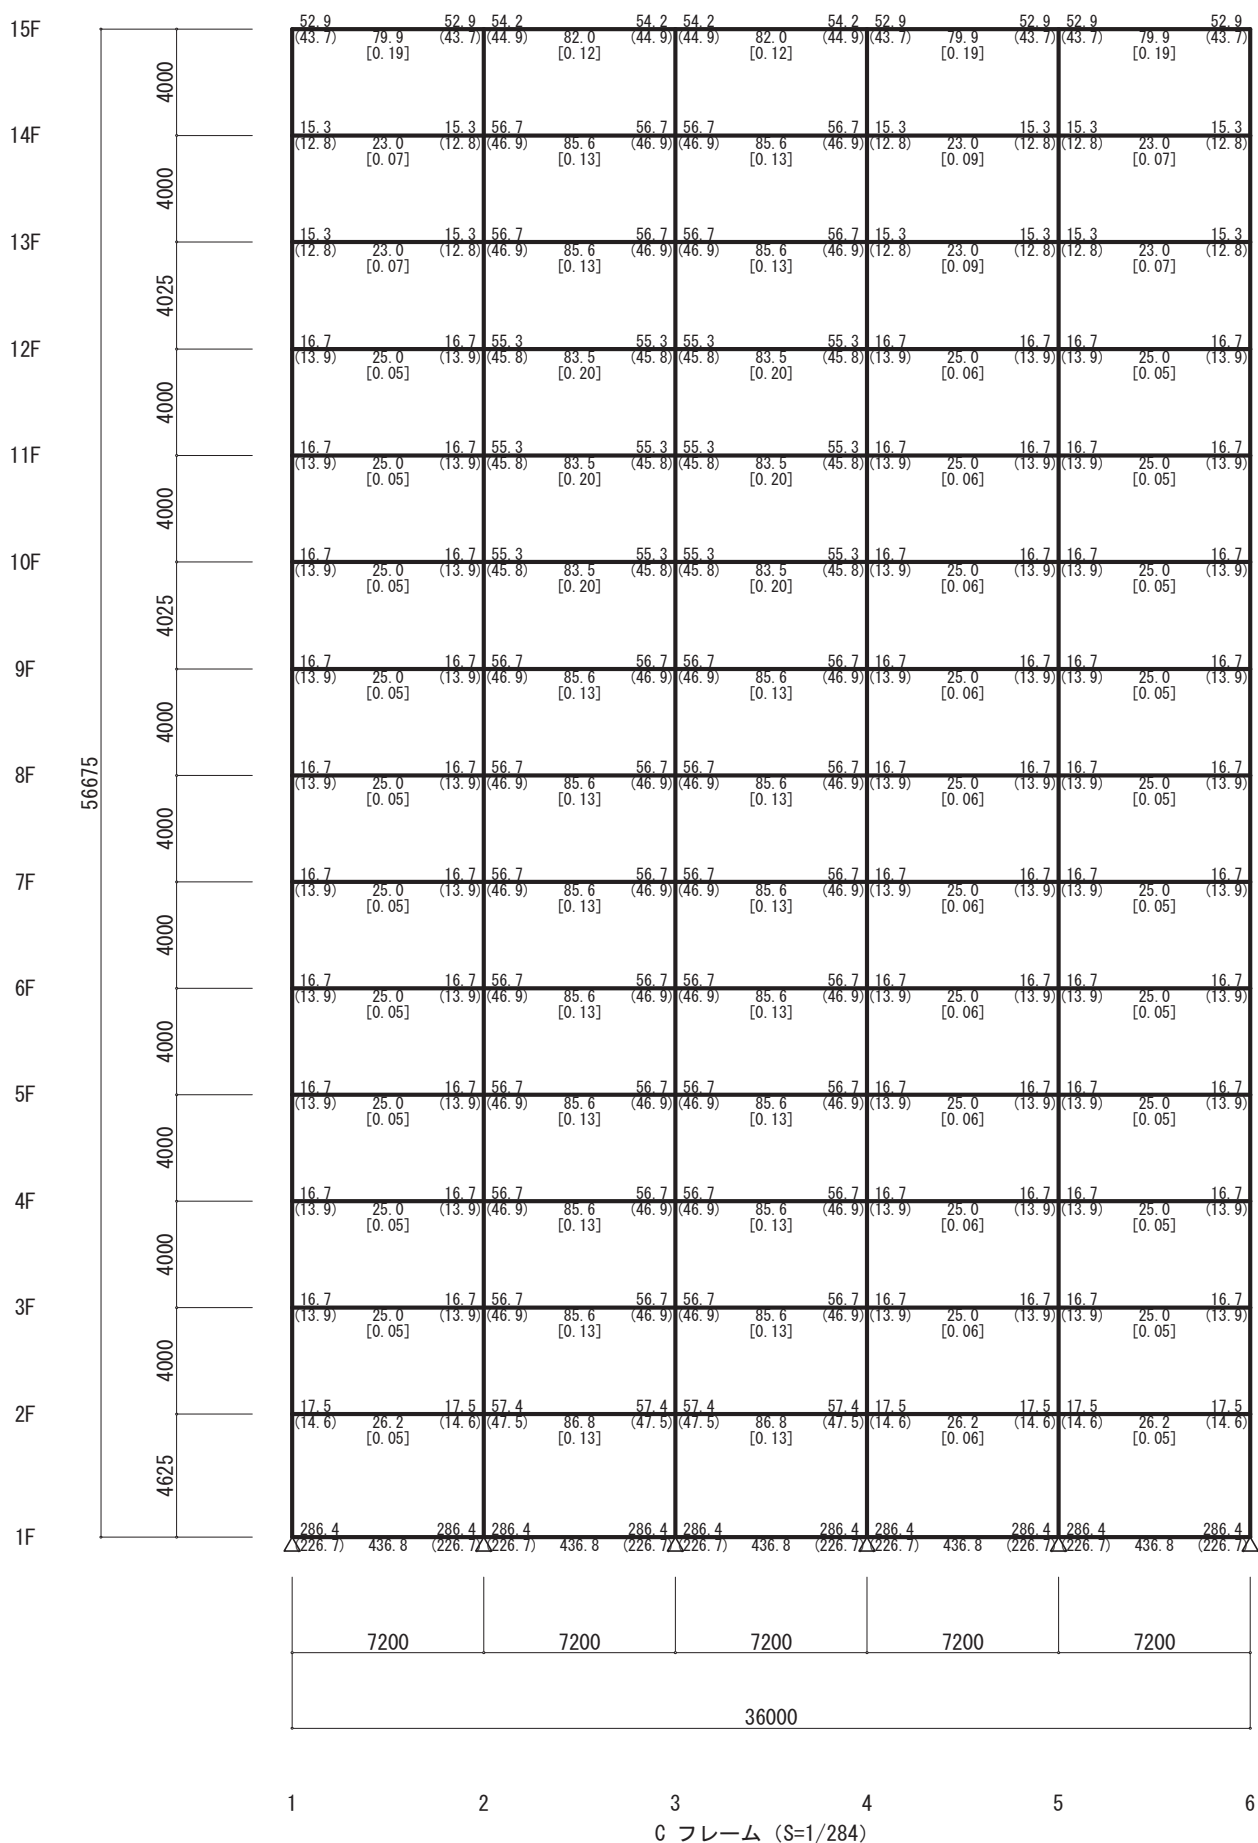


固定荷重＋積載荷重

15F		1092.5 (296.0)	1661.1 [8.98]	1092.5 (296.0)	126.8 (82.0)	190.2 [0.29]	126.8 (82.0)
14F		930.2 (253.6)	1413.1 [7.64]	930.2 (253.6)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
13F		930.2 (253.6)	1413.1 [7.64]	930.2 (253.6)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
12F		936.9 (255.6)	1423.2 [7.20]	936.9 (255.6)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
11F		936.9 (255.6)	1423.2 [7.20]	936.9 (255.6)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
10F		936.9 (255.6)	1423.2 [7.20]	936.9 (255.6)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
9F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
8F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
7F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
6F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
5F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
4F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
3F		962.7 (263.4)	1461.8 [4.19]	962.7 (263.4)	90.2 (59.3)	142.0 [0.25]	94.0 (75.4)
2F		968.7 (265.2)	1470.8 [4.21]	968.7 (265.2)	91.0 (60.0)	143.1 [0.26]	94.8 (76.1)
1F		2490.3 (714.8)	3756.5	2490.3 (714.8)	286.4 (226.7)	436.8	286.4 (226.7)
		20000			7200		
		27200					
A					B		C
1 フレーム (S=1/284)							


固定荷重+積載荷重

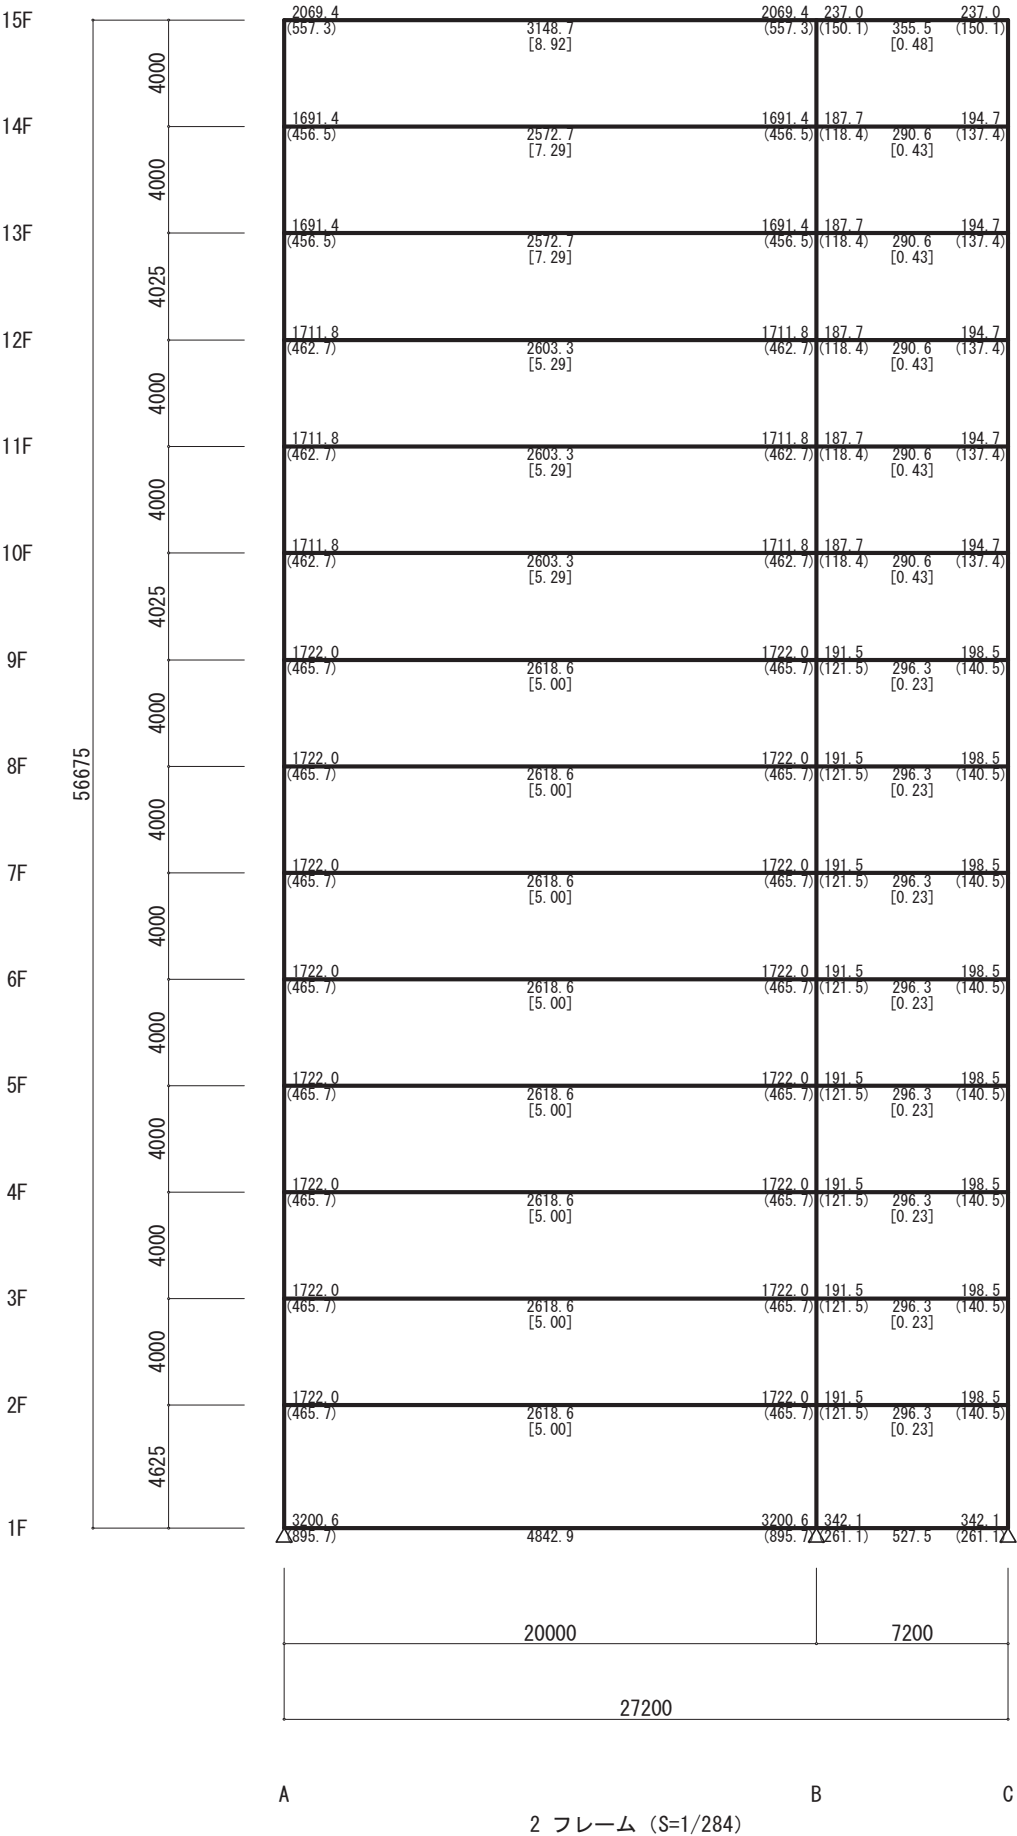

固定荷重+積載荷重

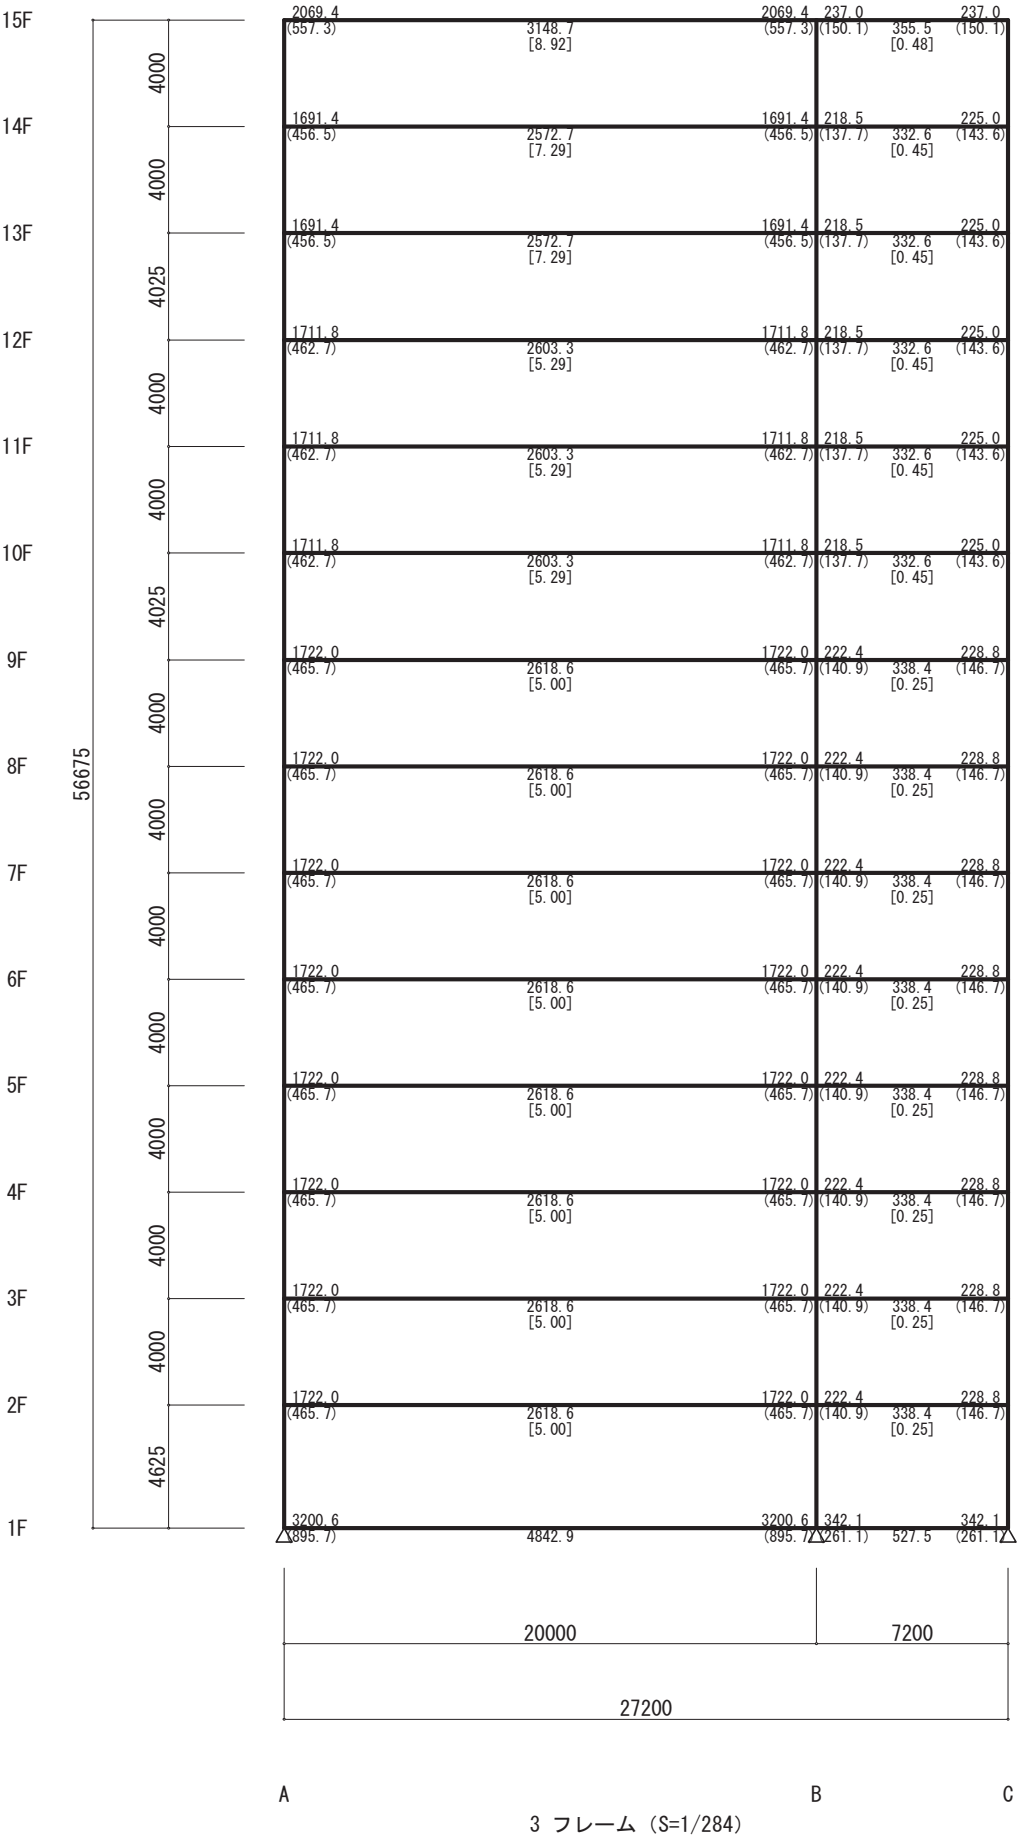


固定荷重+積載荷重

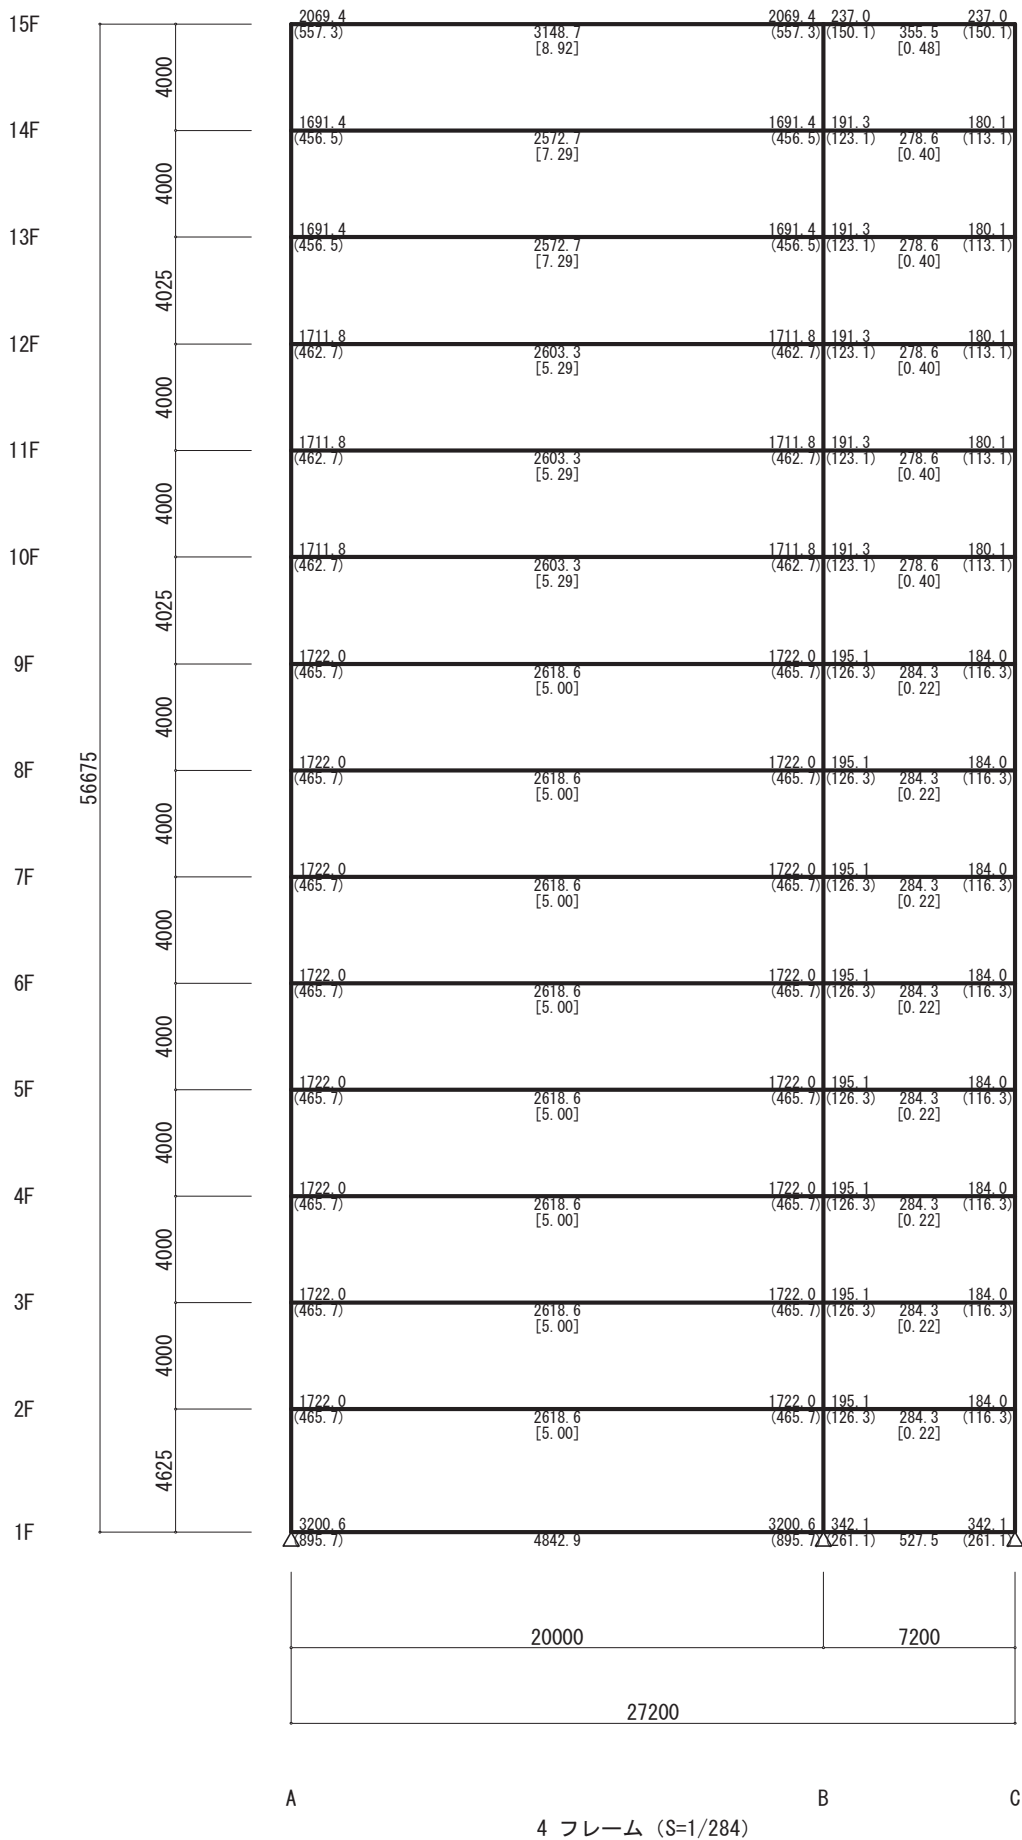

固定荷重+積載荷重

15F	2069.4 (557.3)	3148.7 [8.92]	2069.4 (557.3)	237.0 (150.1)	237.0 (150.1)
14F	1691.4 (456.5)	2572.7 [7.29]	1691.4 (456.5)	160.4 (103.8)	149.8 (106.9)
13F	1691.4 (456.5)	2572.7 [7.29]	1691.4 (456.5)	160.4 (103.8)	149.8 (106.9)
12F	1711.8 (462.7)	2603.3 [5.29]	1711.8 (462.7)	160.4 (103.8)	149.8 (106.9)
11F	1711.8 (462.7)	2603.3 [5.29]	1711.8 (462.7)	160.4 (103.8)	149.8 (106.9)
10F	1711.8 (462.7)	2603.3 [5.29]	1711.8 (462.7)	160.4 (103.8)	149.8 (106.9)
9F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
8F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
7F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
6F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
5F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
4F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
3F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
2F	1722.0 (465.7)	2618.6 [5.00]	1722.0 (465.7)	164.2 (106.9)	153.7 (110.1)
1F	3200.6 (895.7)	4842.9	3200.6 (895.7)	342.1 (261.1)	342.1 (261.1)
		20000		7200	
		27200			
	A	5 フレーム (S=1/284)		B	C

固定荷重＋積載荷重

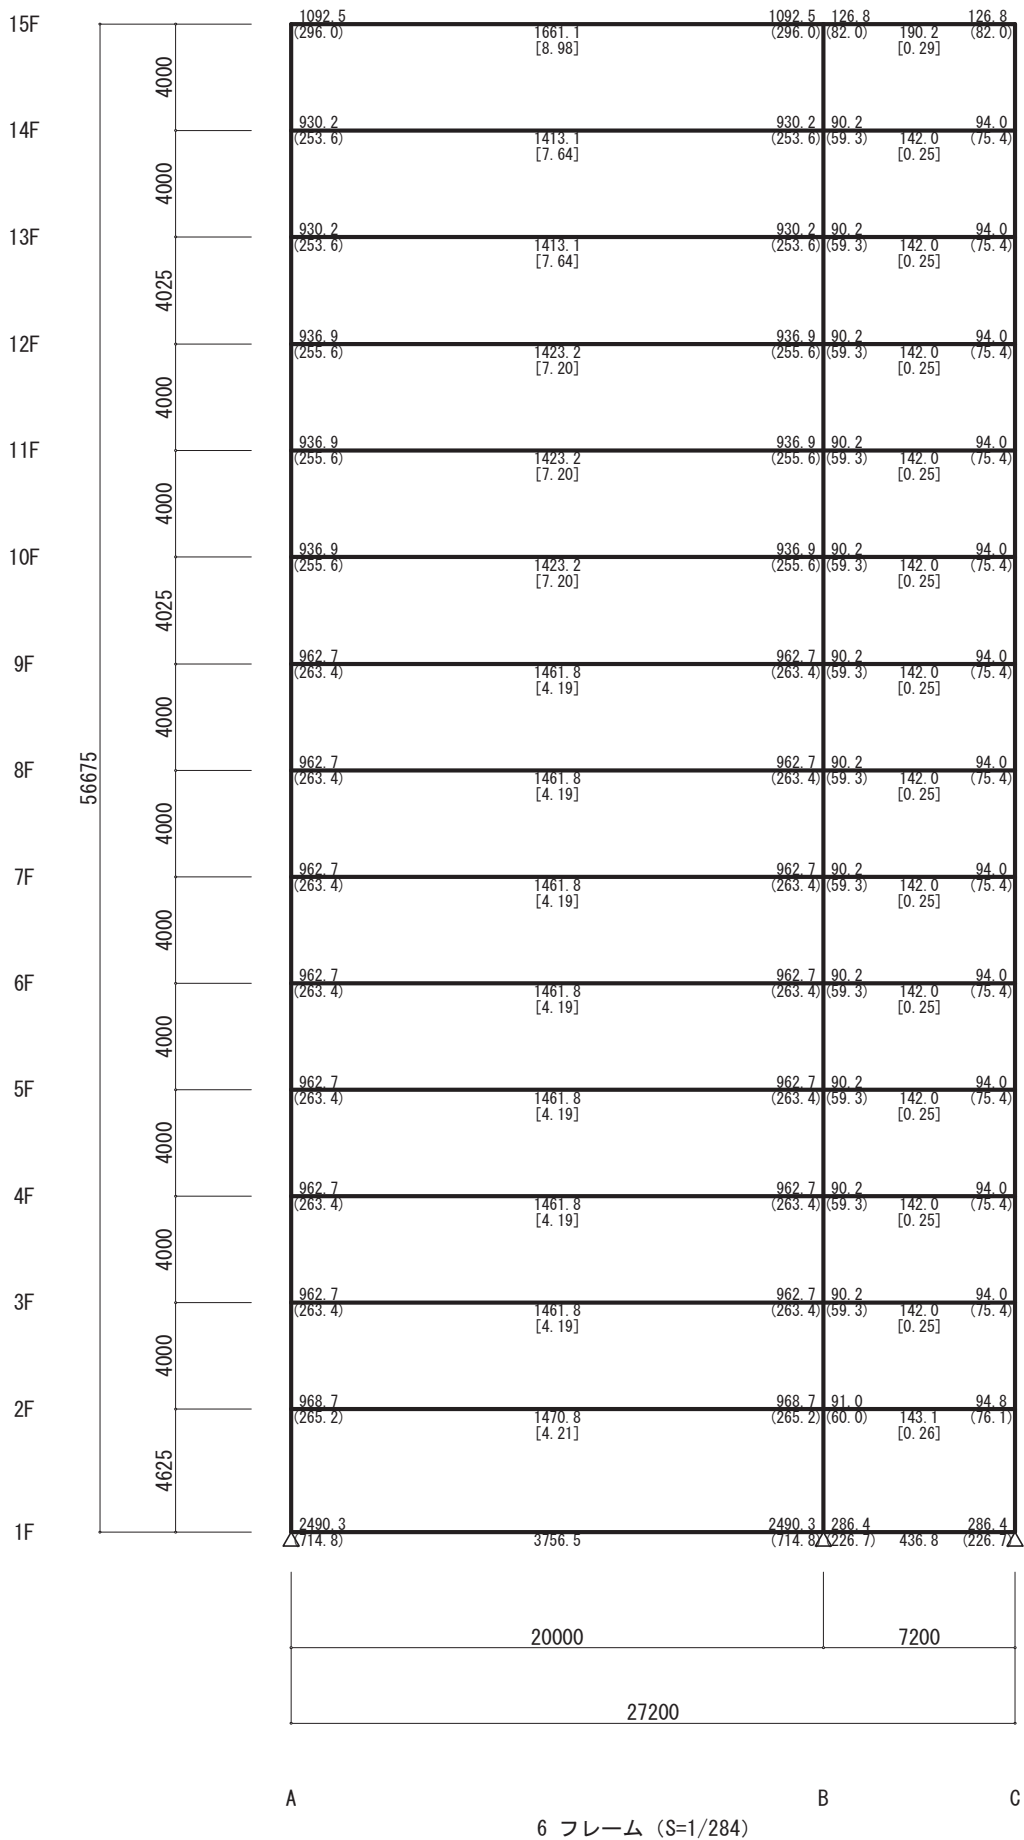

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	2	3	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	3	4	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	4	5	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
	5	6	58.0	58.0	87.7	48.0	48.0	0.0	0.0	0.083
14F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
13F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
11F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
10F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
9F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
8F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
7F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
6F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
5F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
4F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
3F	1	2	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.075
	5	6	58.7	58.7	88.7	48.6	48.6	0.0	0.0	0.037
2F	1	2	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	3	4	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	4	5	53.6	53.6	81.1	44.4	44.4	0.0	0.0	0.076
	5	6	59.5	59.5	89.9	49.3	49.3	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	2	3	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	3	4	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	4	5	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
	5	6	95.6	95.6	144.6	79.0	79.0	0.0	0.0	0.123
14F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
13F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
12F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
11F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
10F	1	2	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
9F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
8F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
7F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
	2	3	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	78.7	78.7	119.2	64.9	64.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	84.5	84.5	128.0	69.8	69.8	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	2	3	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	3	4	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	4	5	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	
	5	6	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	3	4	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
14F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
13F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
12F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
11F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
14F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
13F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	968.7	968.7	1470.8	265.2	265.2	0.0	0.0	4.213
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
12F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	191.5	198.5	296.3	121.5	140.5	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
12F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	222.4	228.8	338.4	140.9	146.7	0.0	0.0	0.248
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
12F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.292
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	195.1	184.0	284.3	126.3	116.3	0.0	0.0	0.222
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	2069.4	2069.4	3148.7	557.3	557.3	0.0	0.0	8.922
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
14F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
13F	A	B	1691.4	1691.4	2572.7	456.5	456.5	0.0	0.0	7.290
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
12F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1711.8	1711.8	2603.3	462.7	462.7	0.0	0.0	5.291
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
8F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
7F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
6F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
5F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
4F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
3F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
2F	A	B	1722.0	1722.0	2618.6	465.7	465.7	0.0	0.0	5.003
	B	C	164.2	153.7	242.2	106.9	110.1	0.0	0.0	0.204
1F	A	B	3200.6	3200.6	4842.9	895.7	895.7	0.0	0.0	
	B	C	342.1	342.1	527.5	261.1	261.1	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
15F	A	B	1092.5	1092.5	1661.1	296.0	296.0	0.0	0.0	8.977
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
14F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
13F	A	B	930.2	930.2	1413.1	253.6	253.6	0.0	0.0	7.637
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
12F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
11F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	936.9	936.9	1423.2	255.6	255.6	0.0	0.0	7.197
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	962.7	962.7	1461.8	263.4	263.4	0.0	0.0	4.188
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	968.7	968.7	1470.8	265.2	265.2	0.0	0.0	4.213
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	2490.3	2490.3	3756.5	714.8	714.8	0.0	0.0	


6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	B	C	286.4	286.4	436.8	226.7	226.7	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量


A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

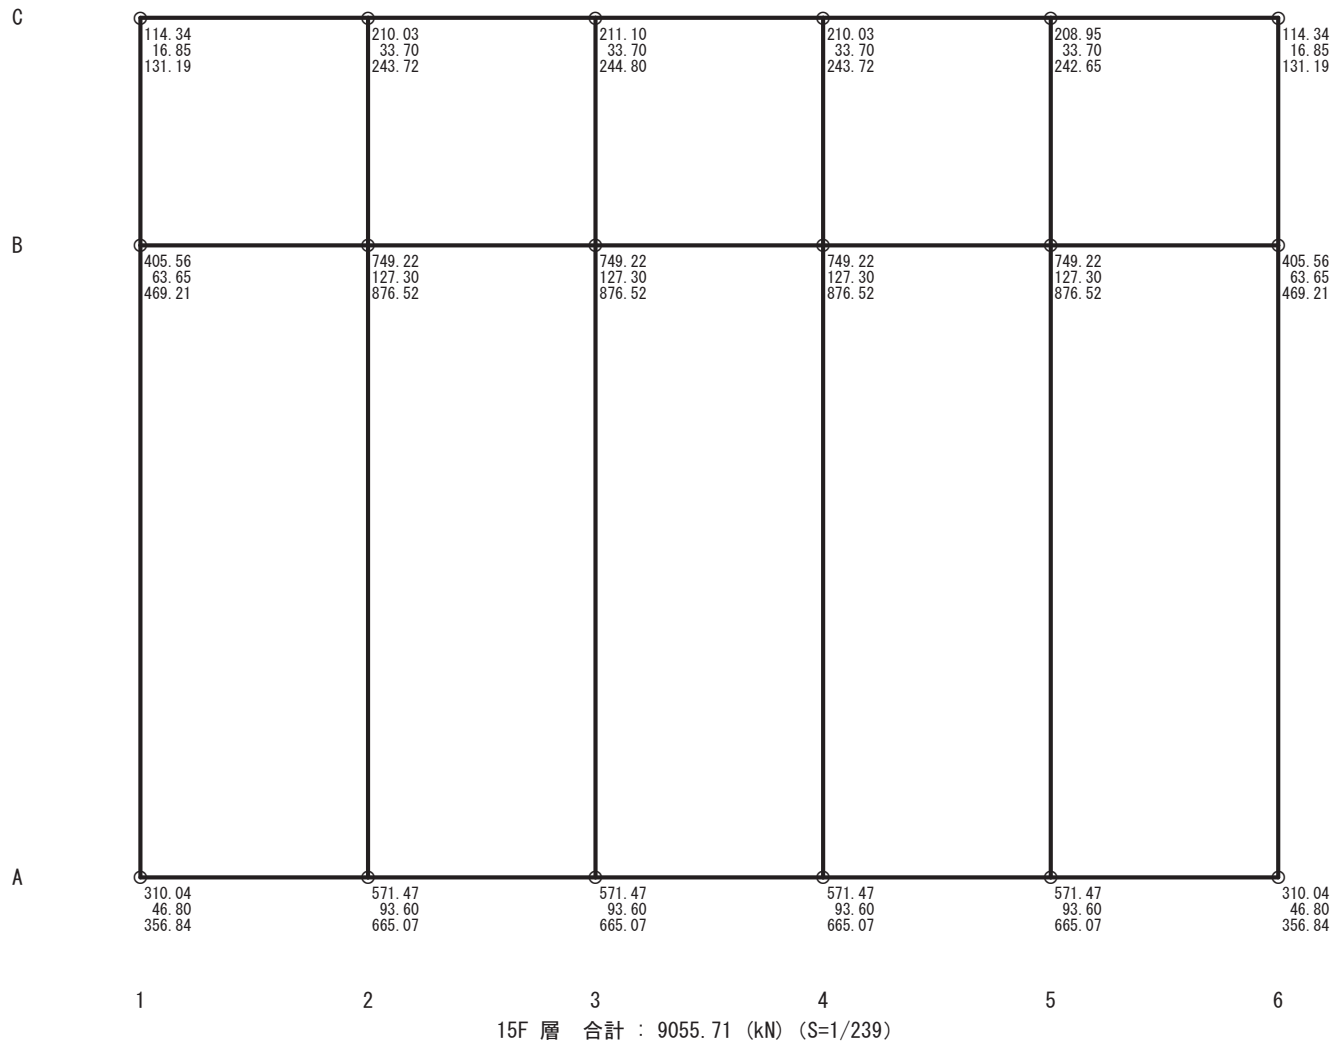


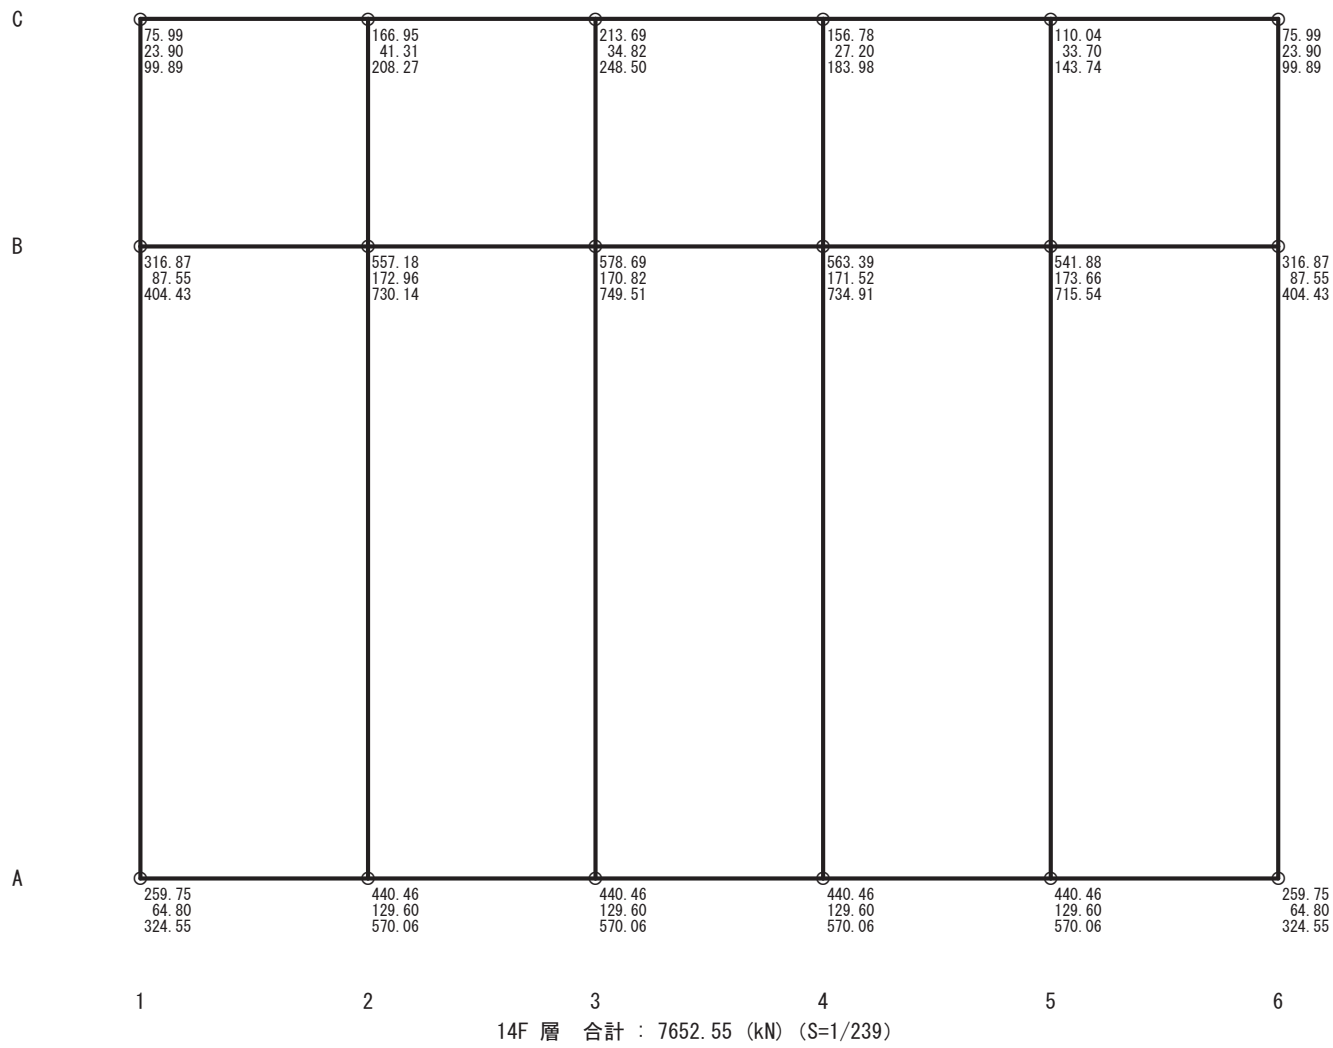


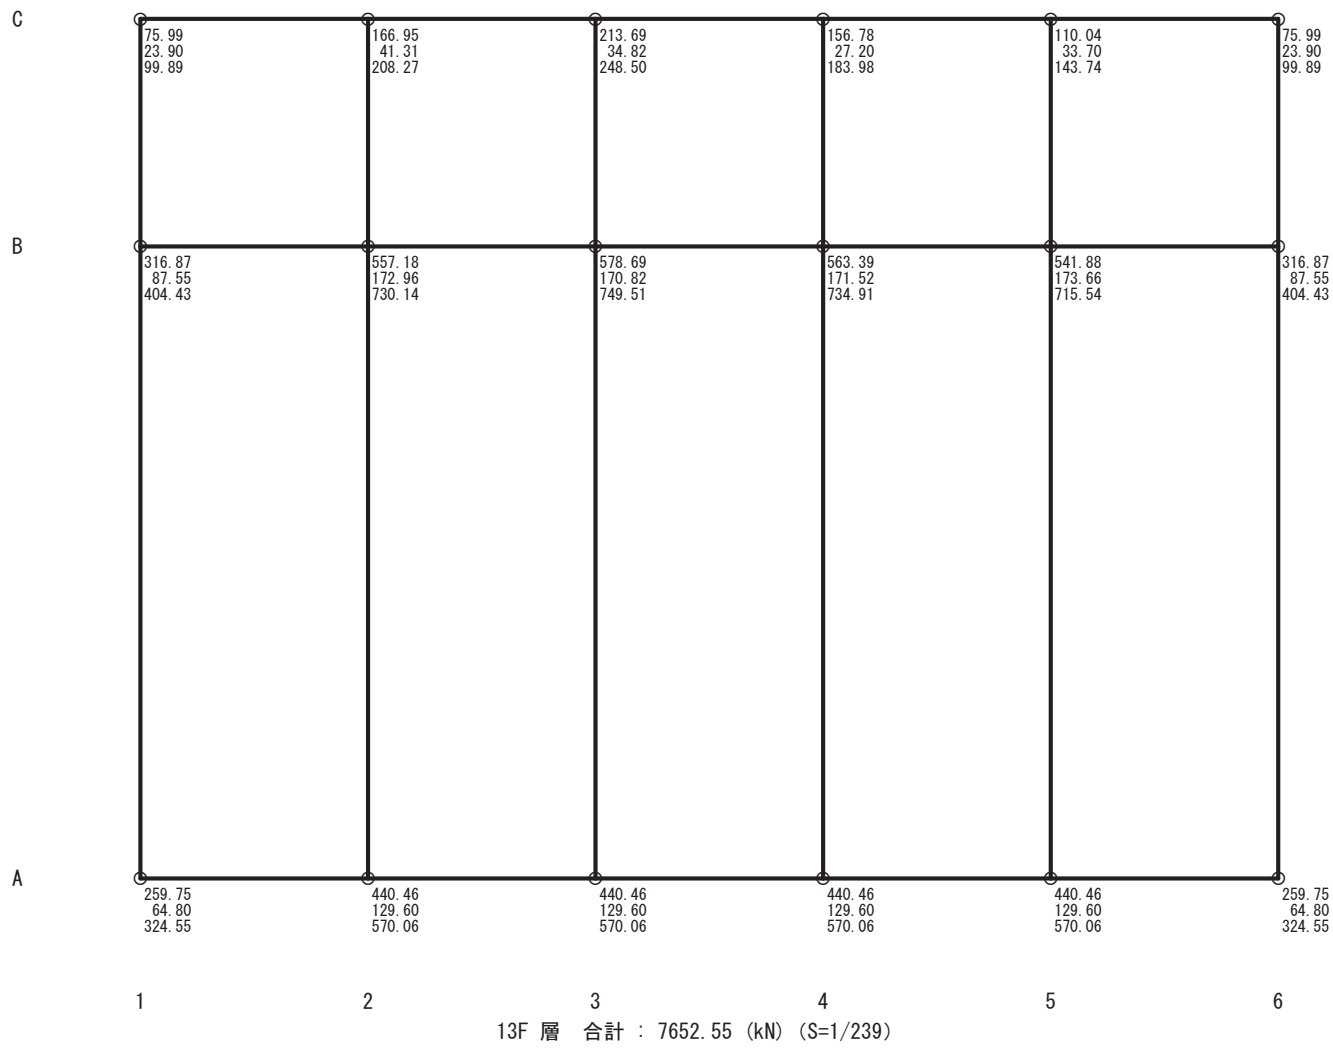


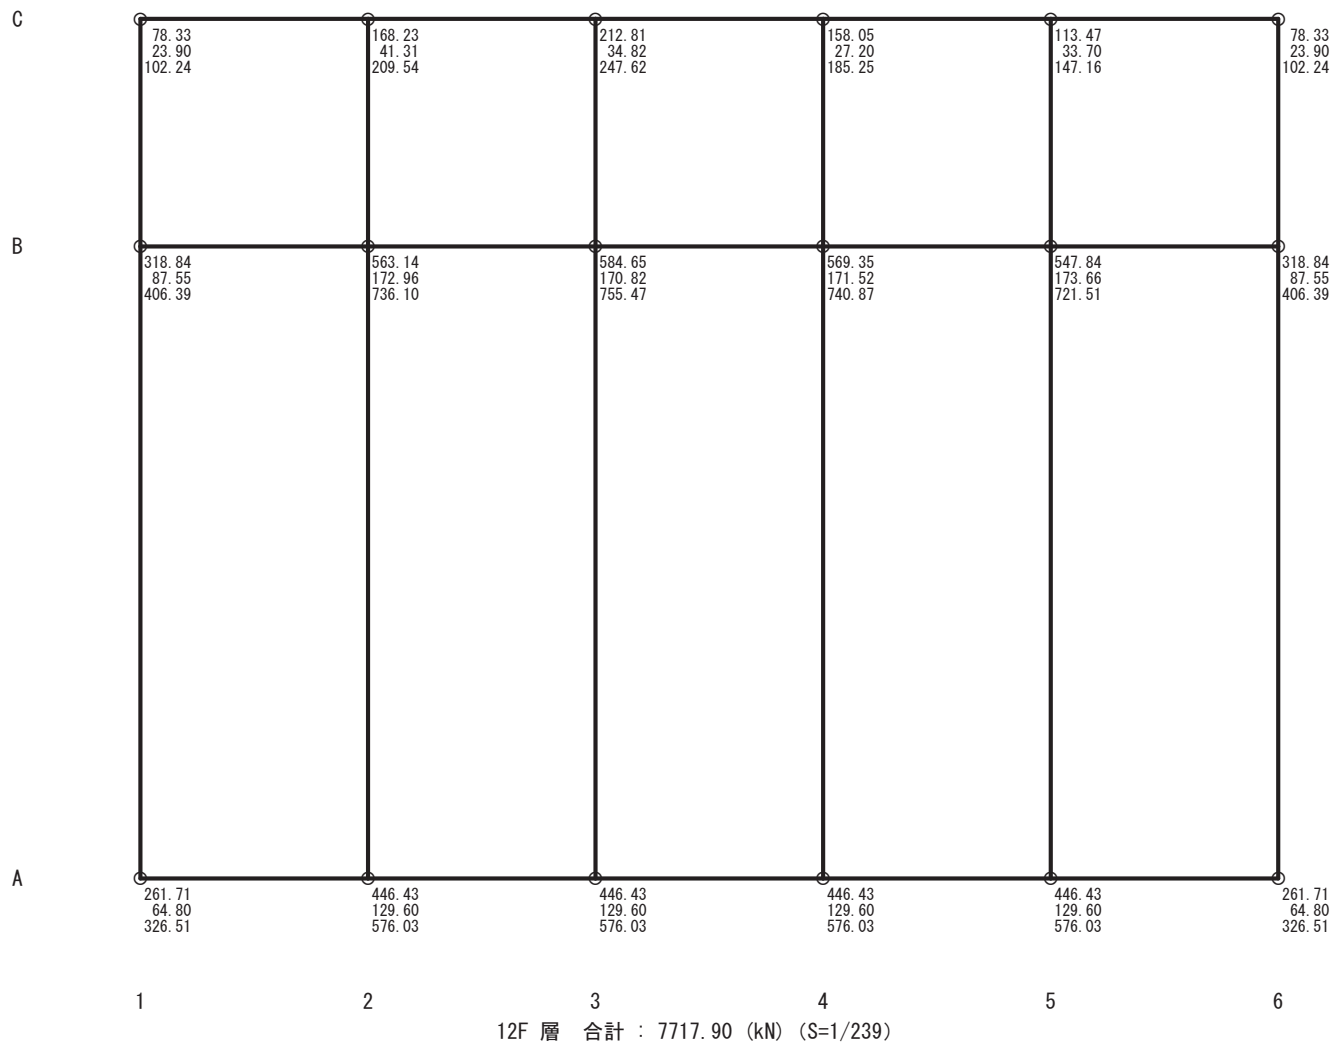


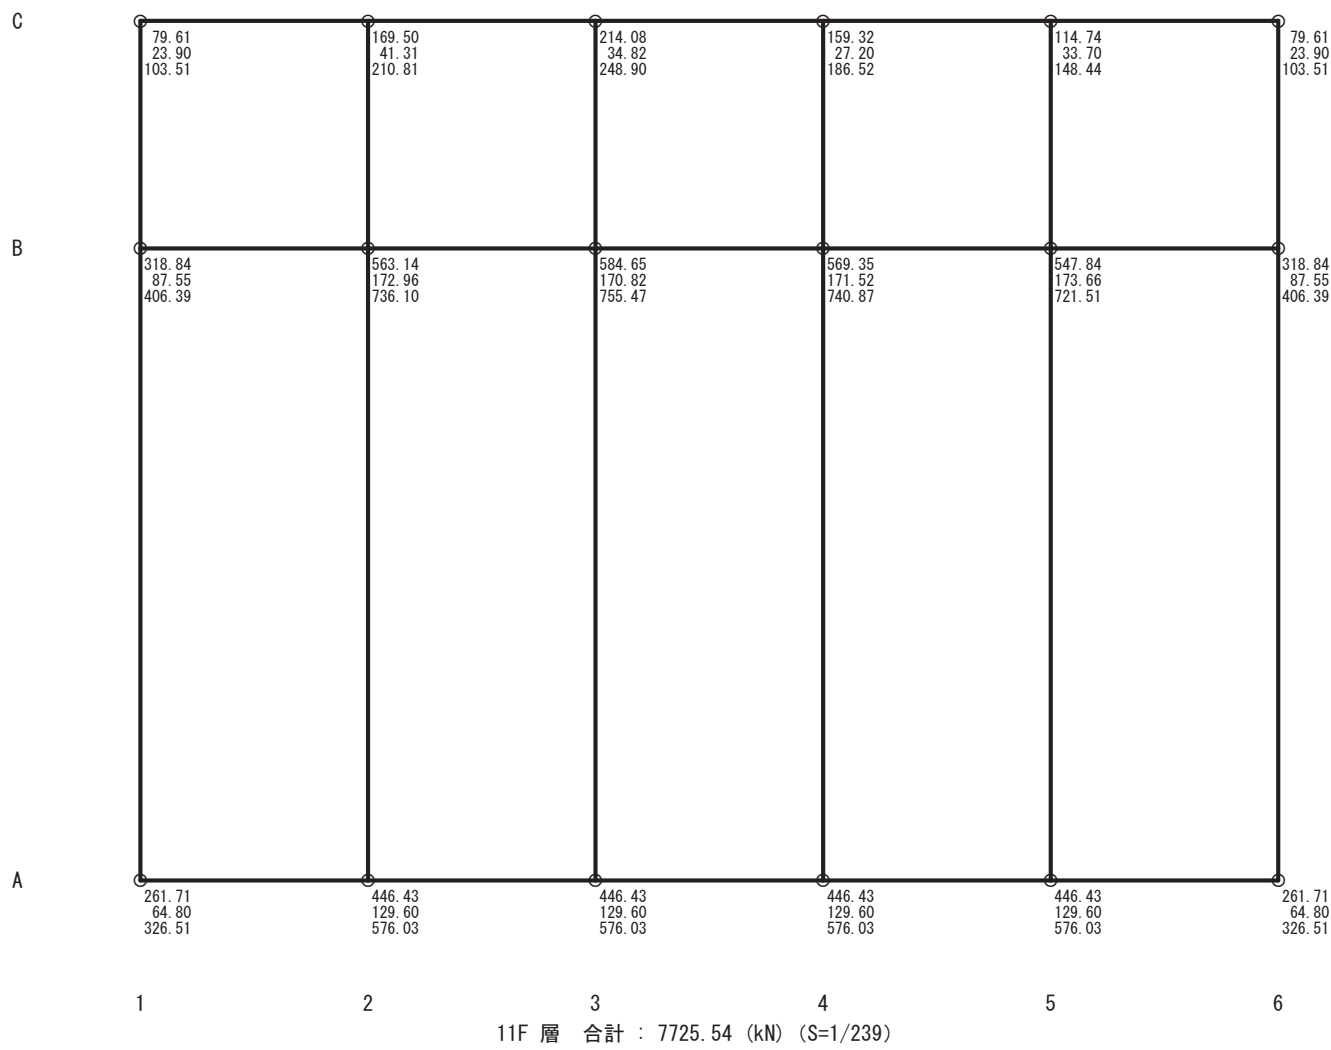


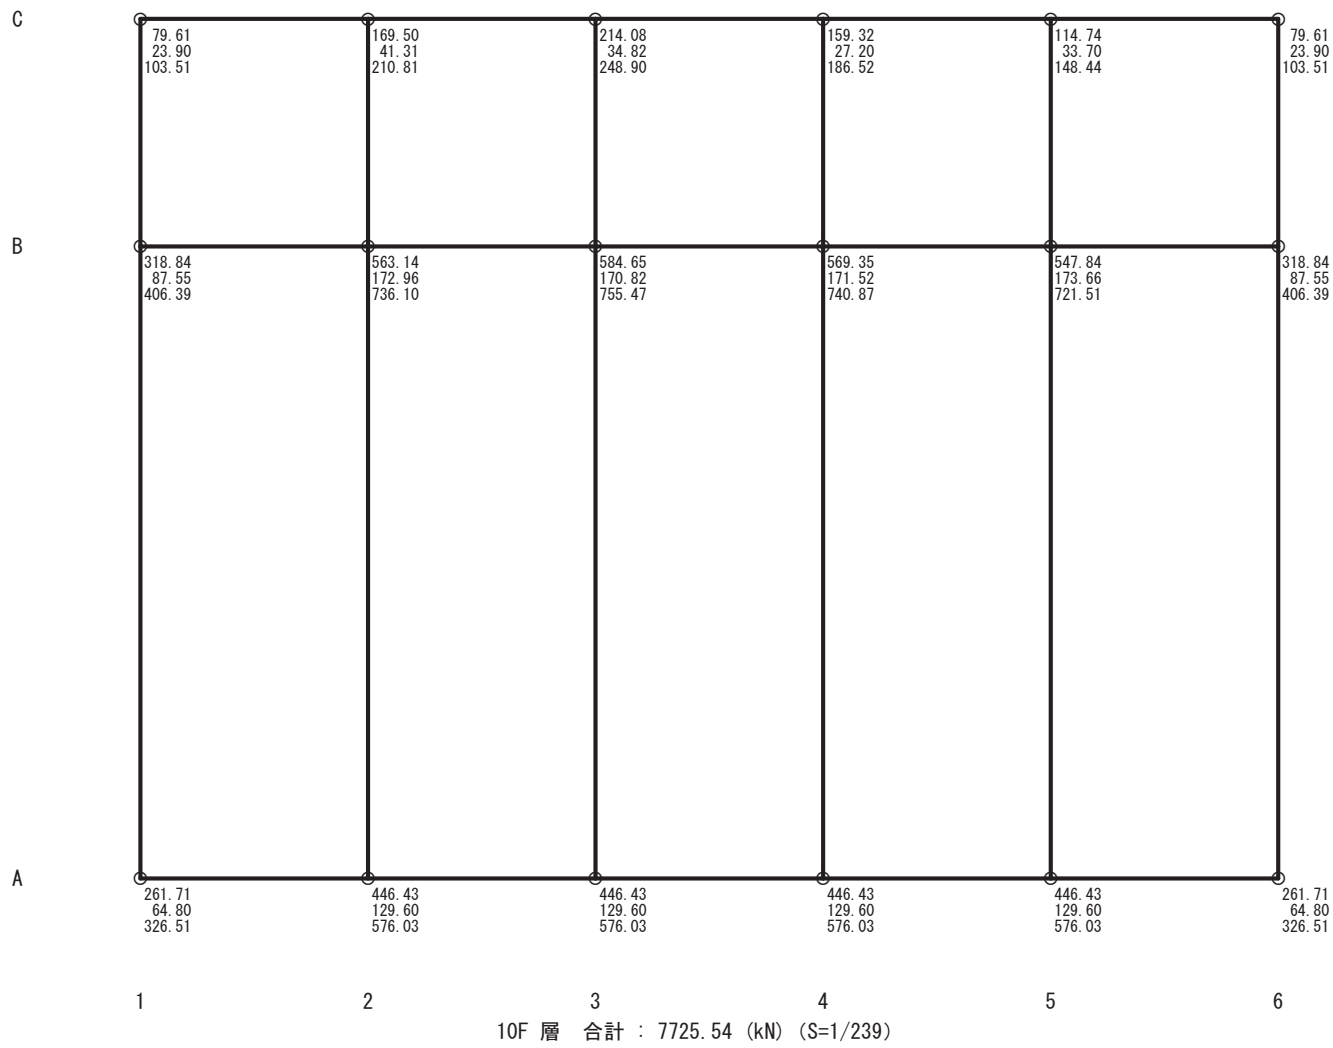


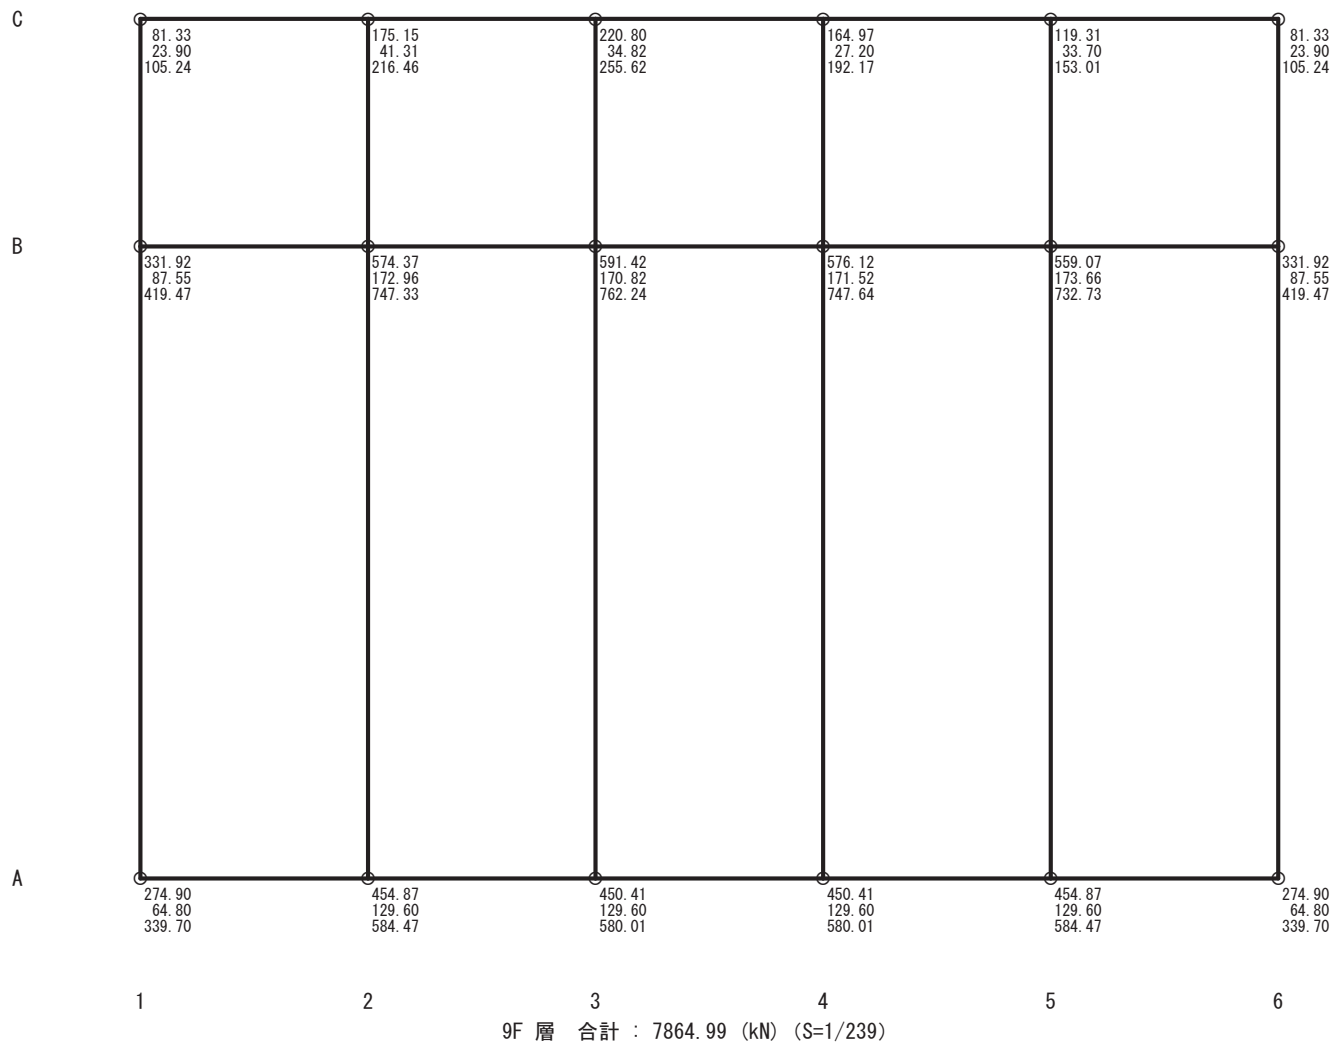


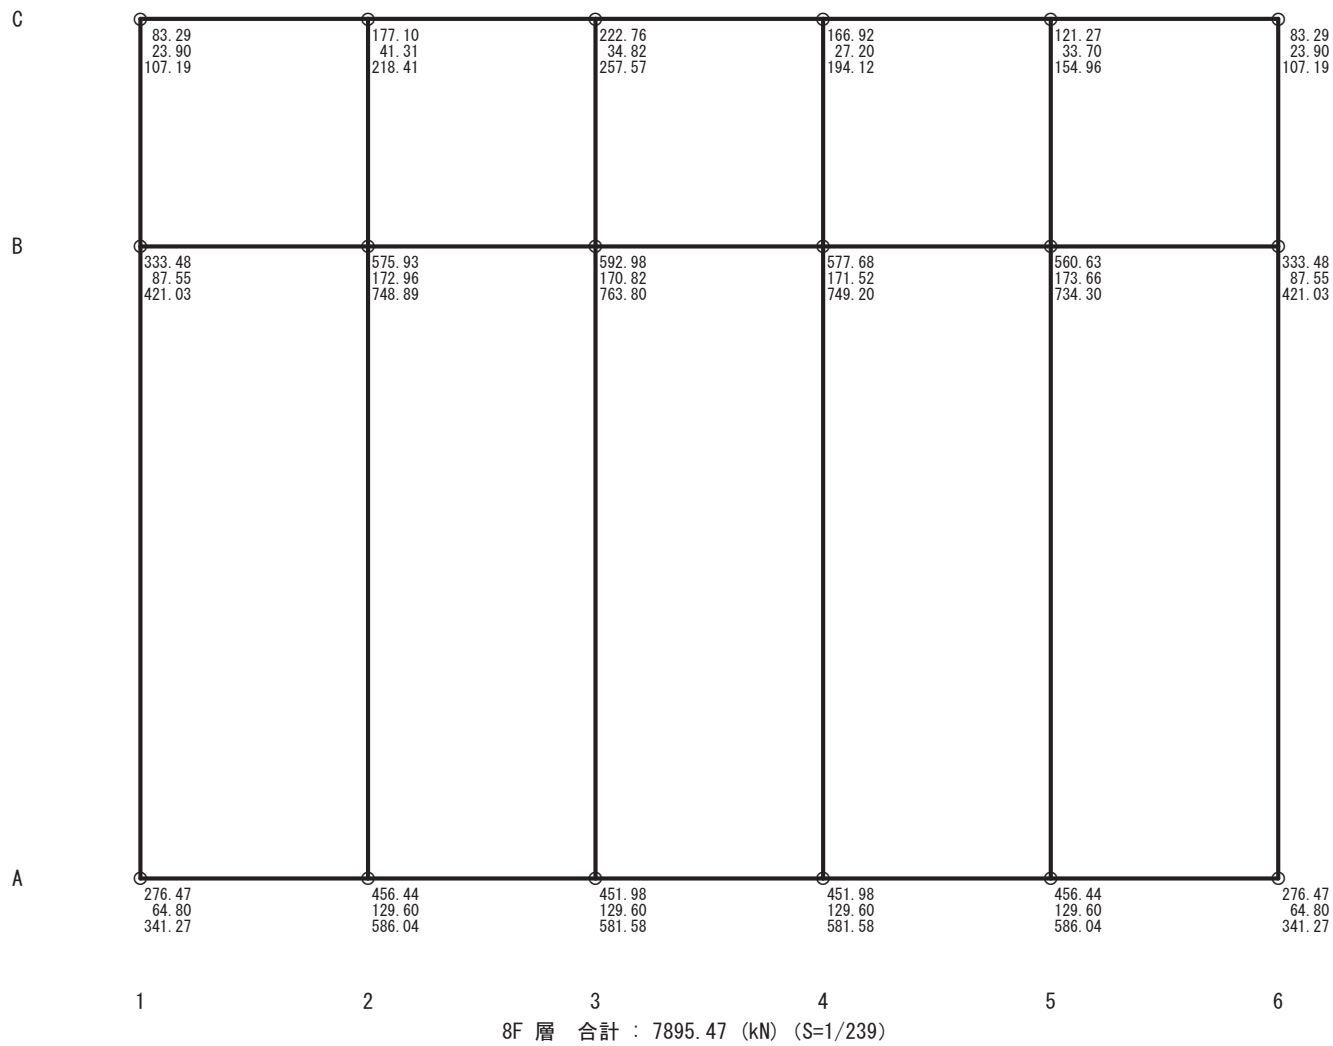


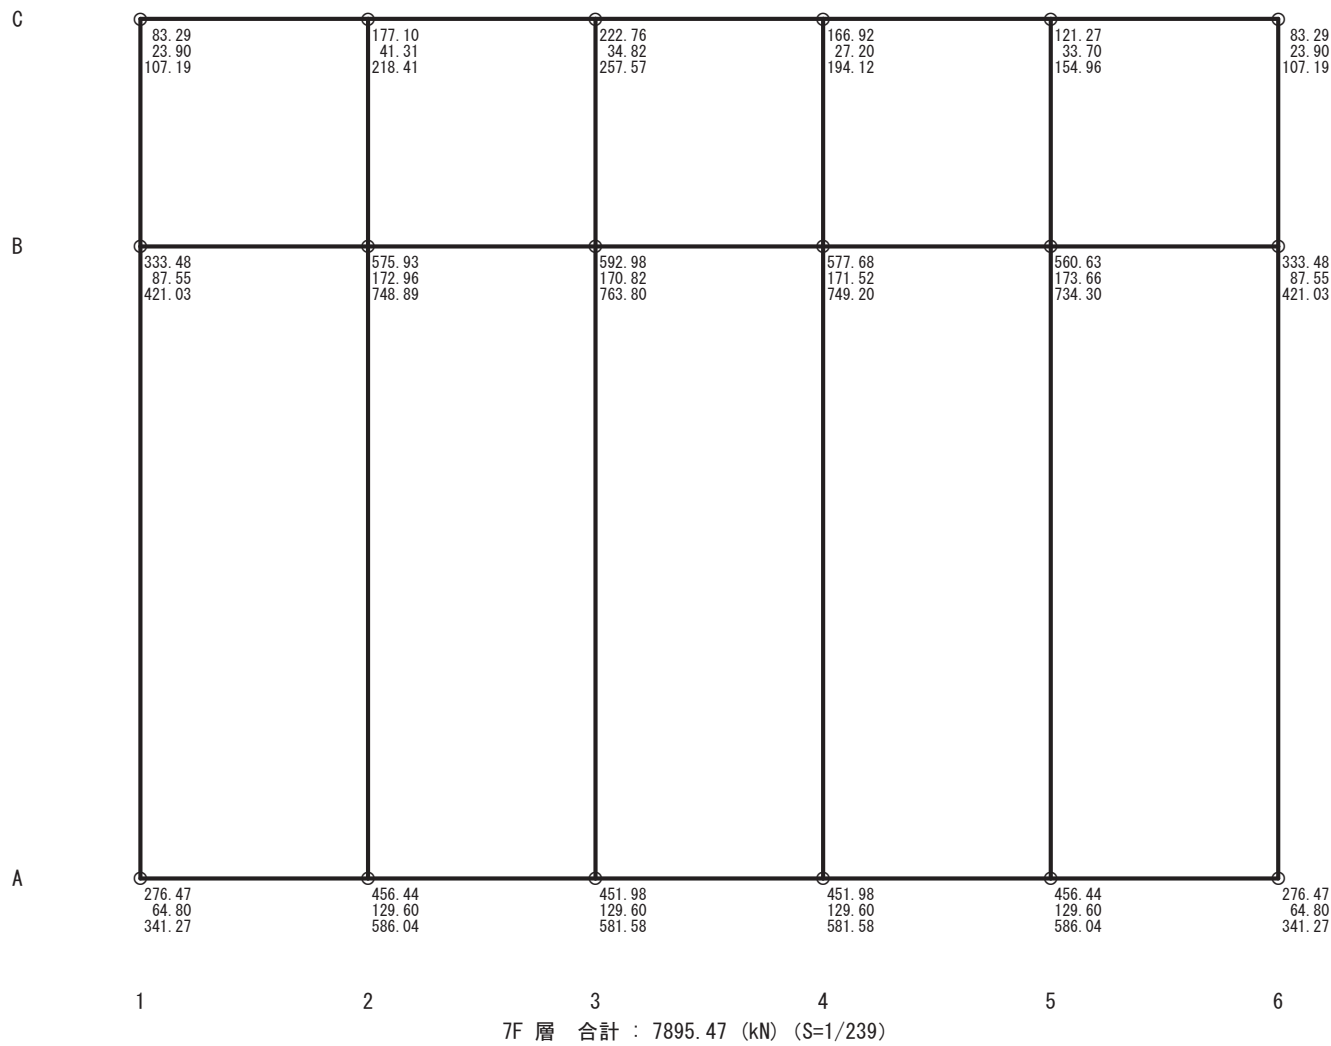


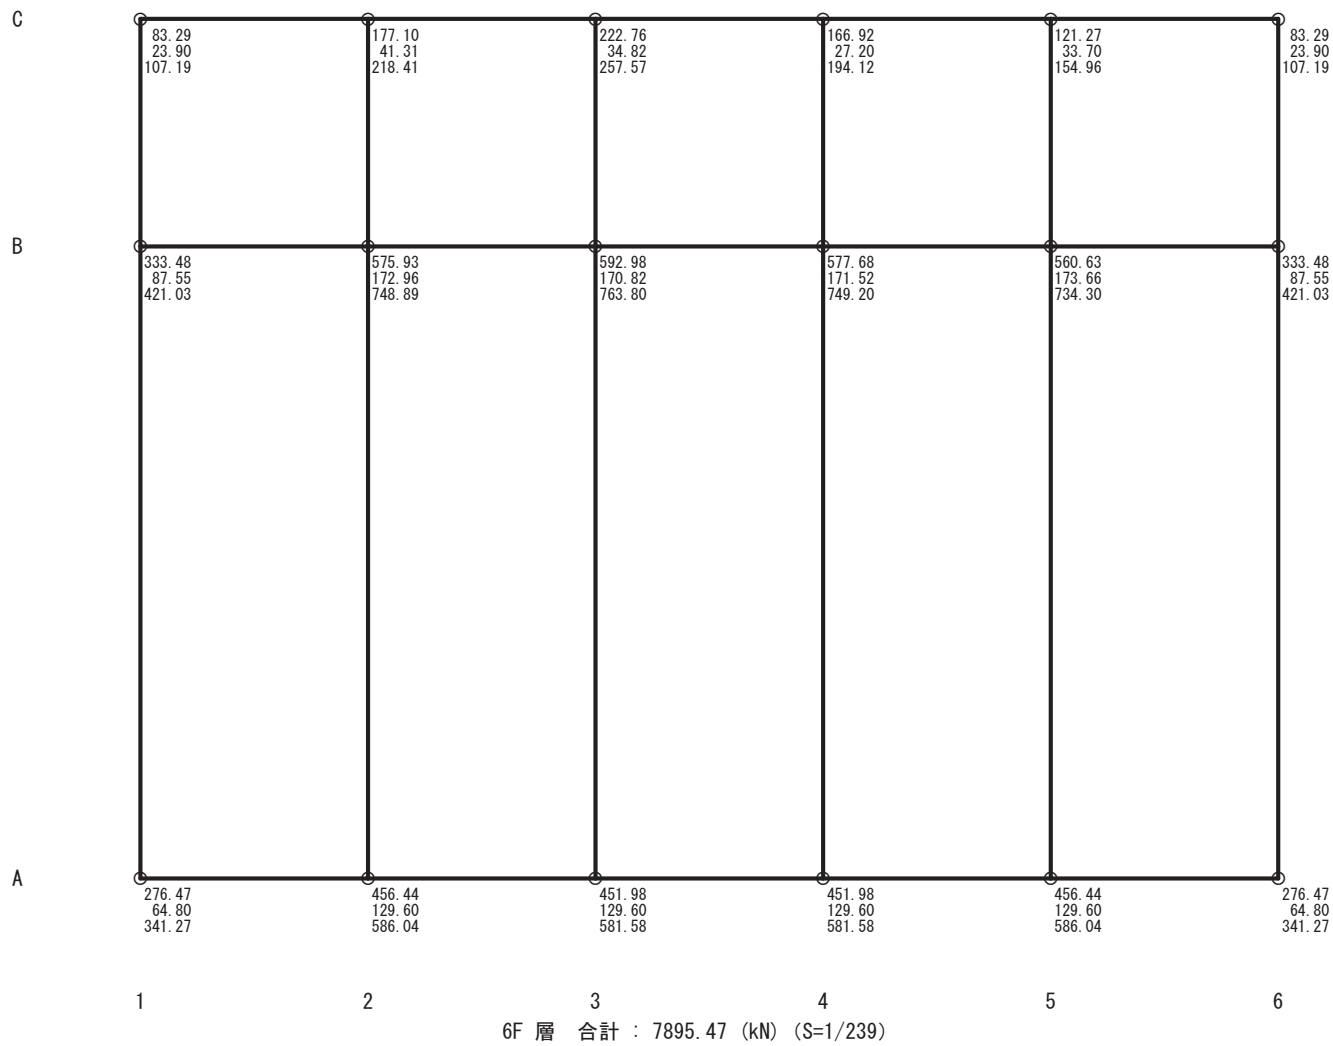


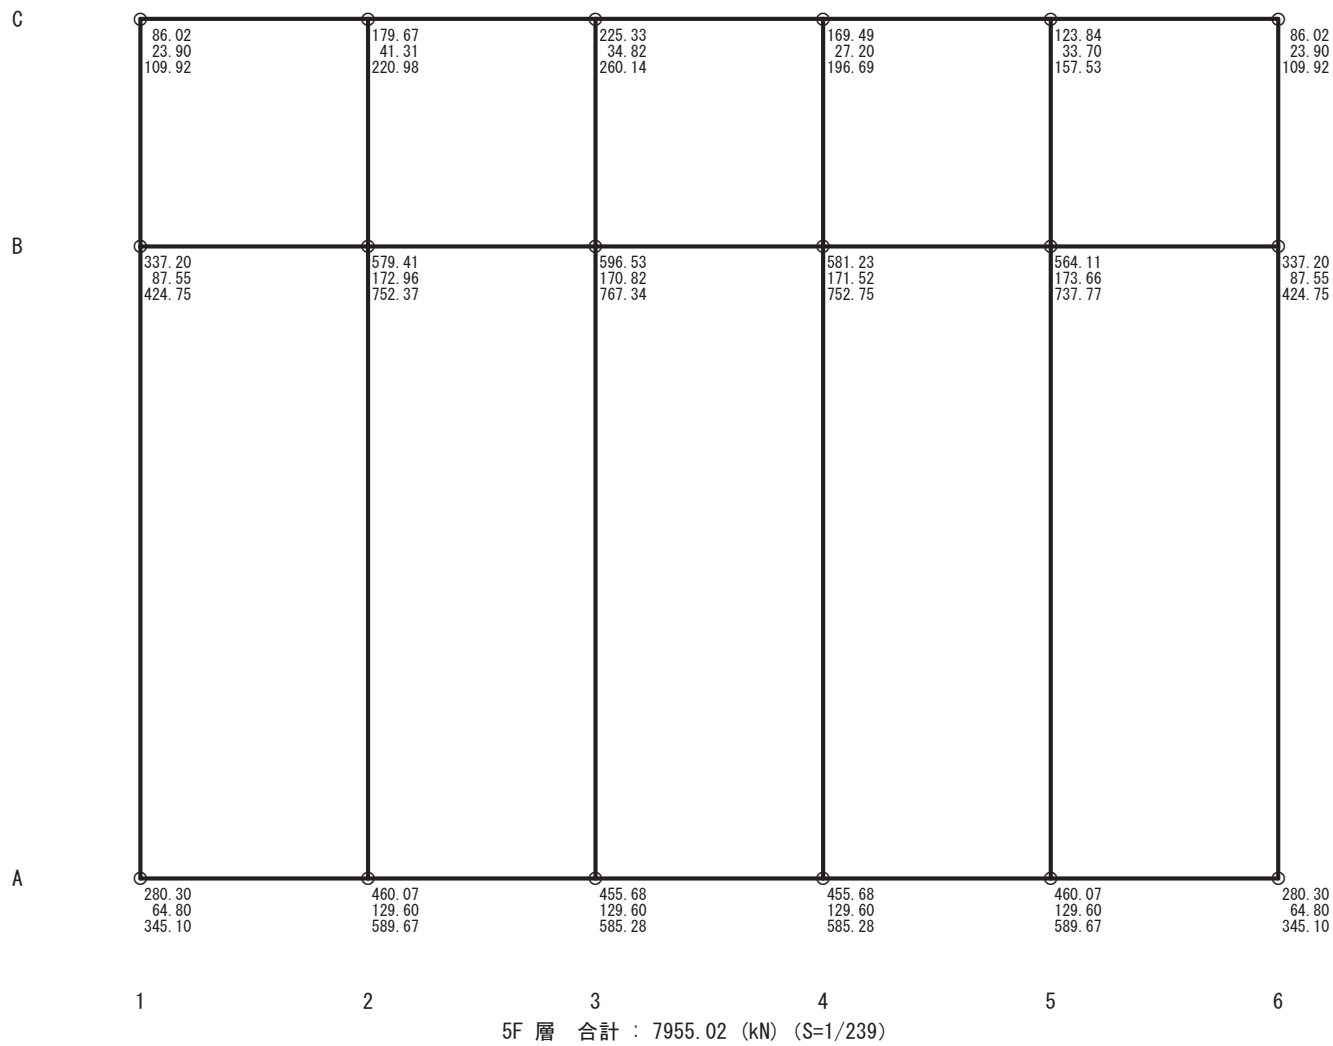

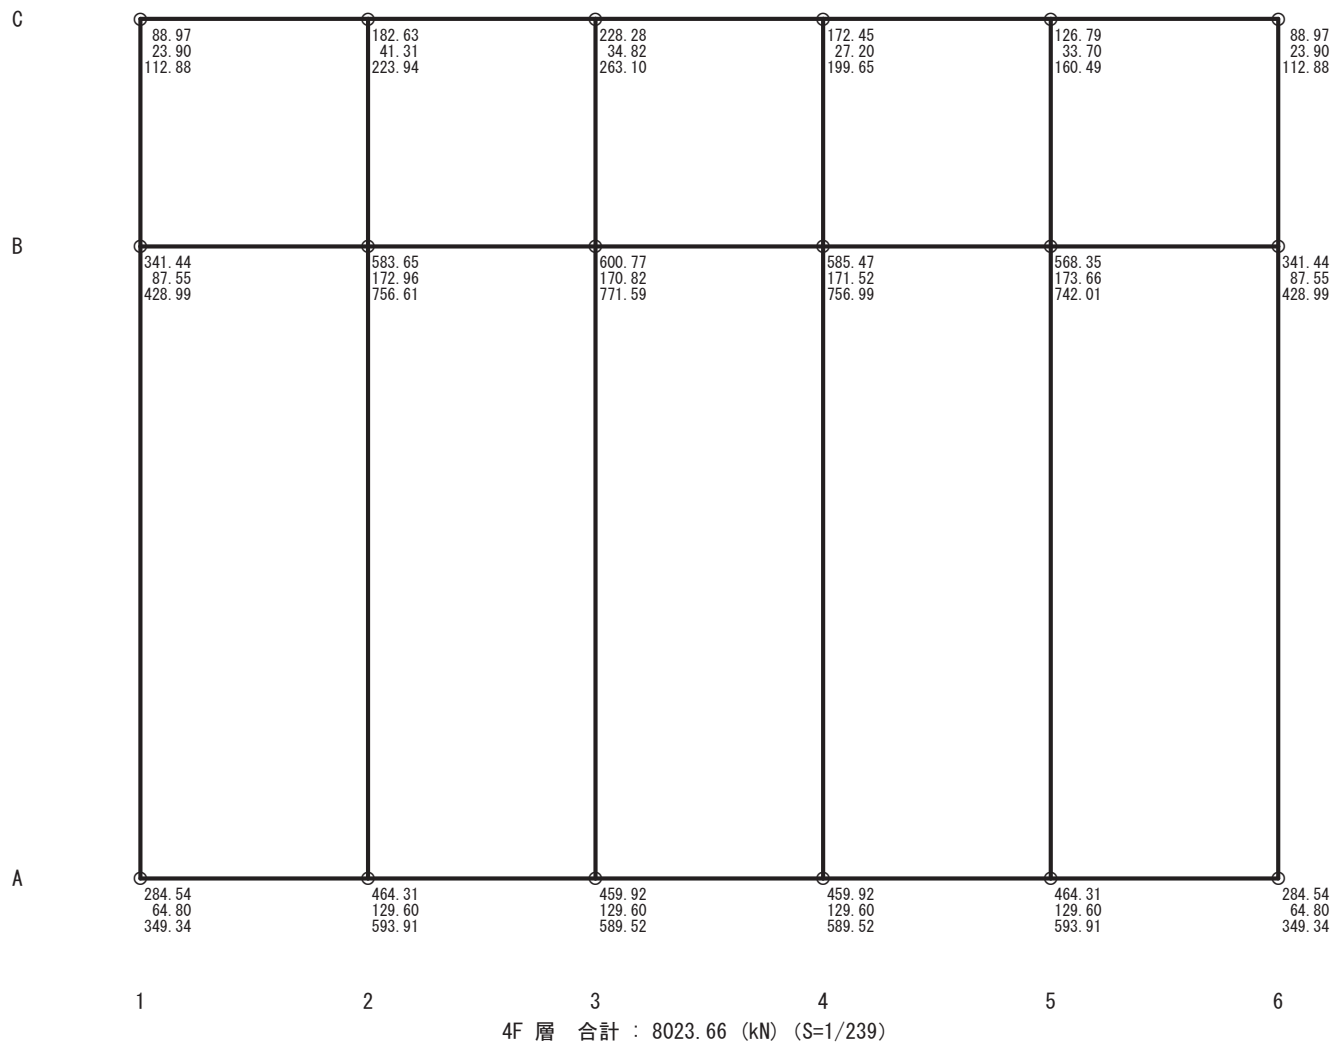


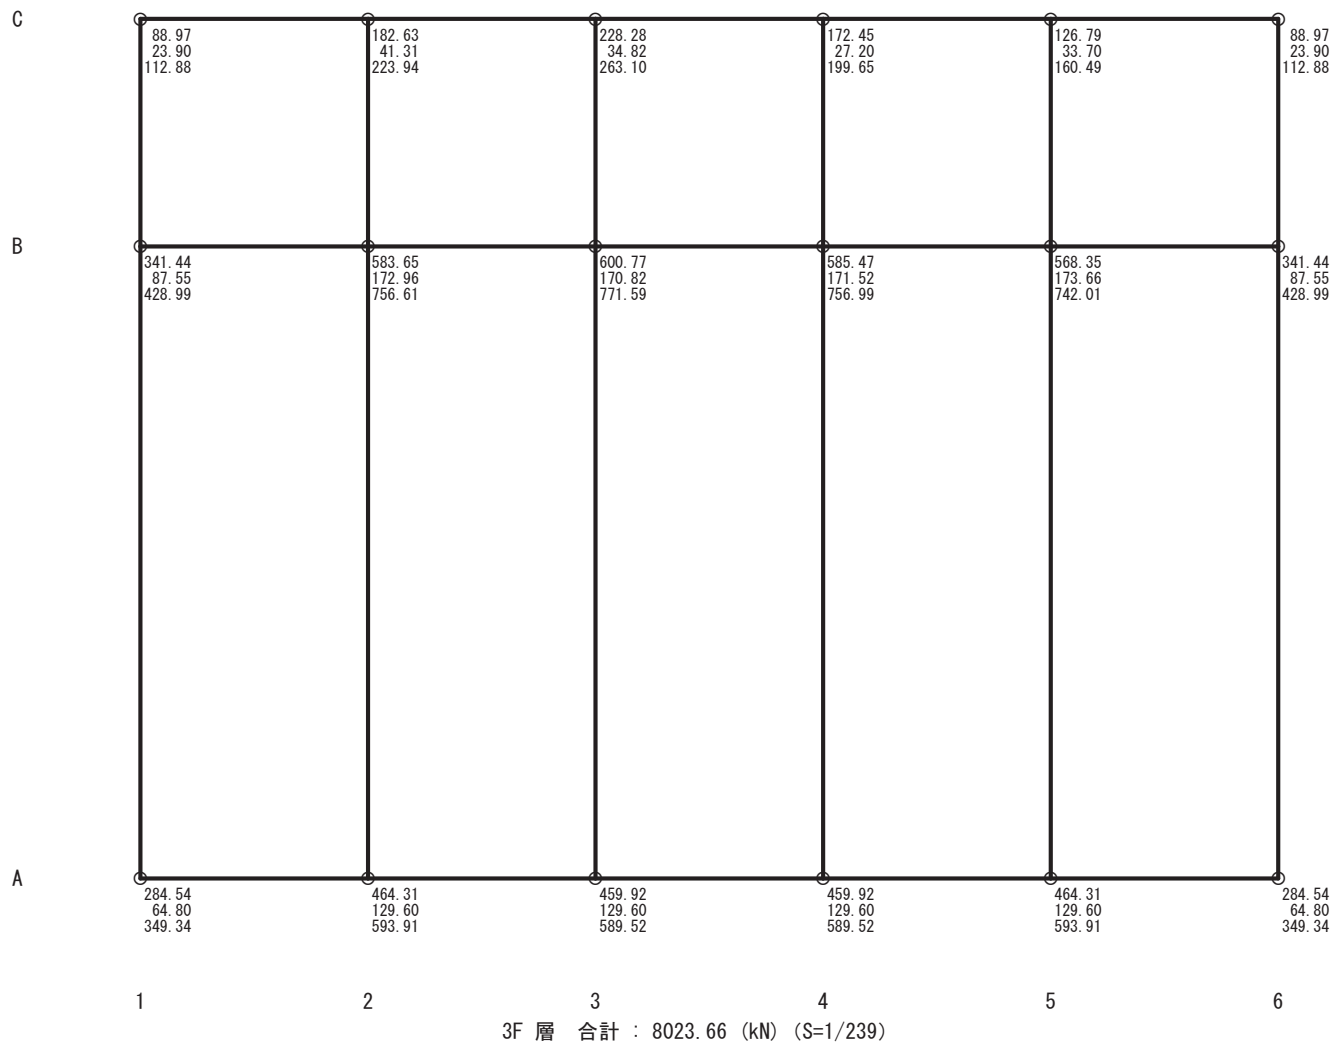


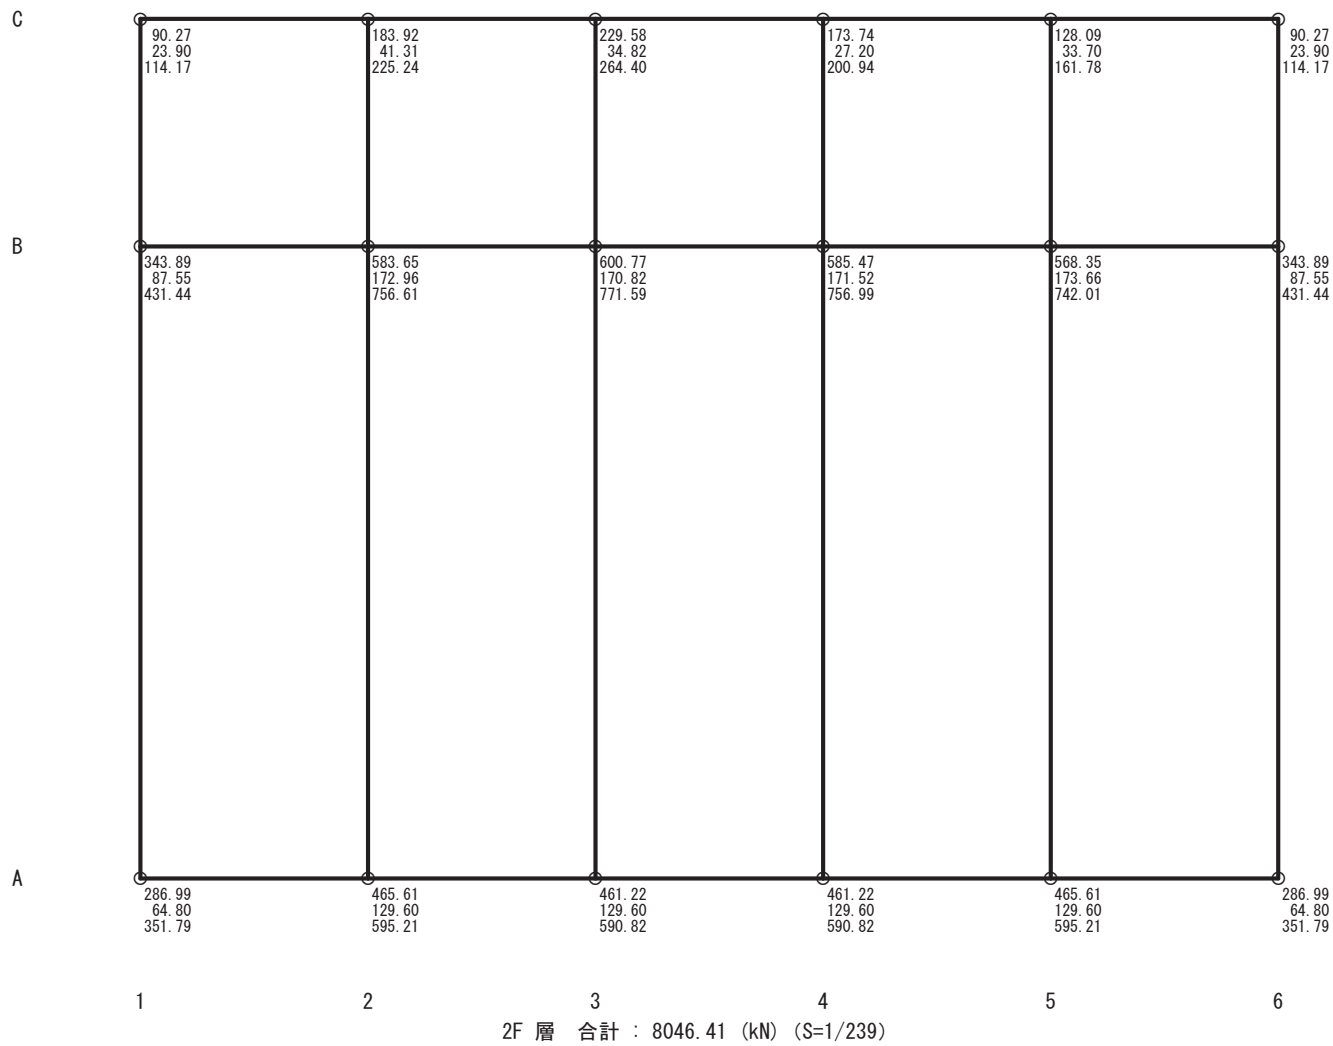


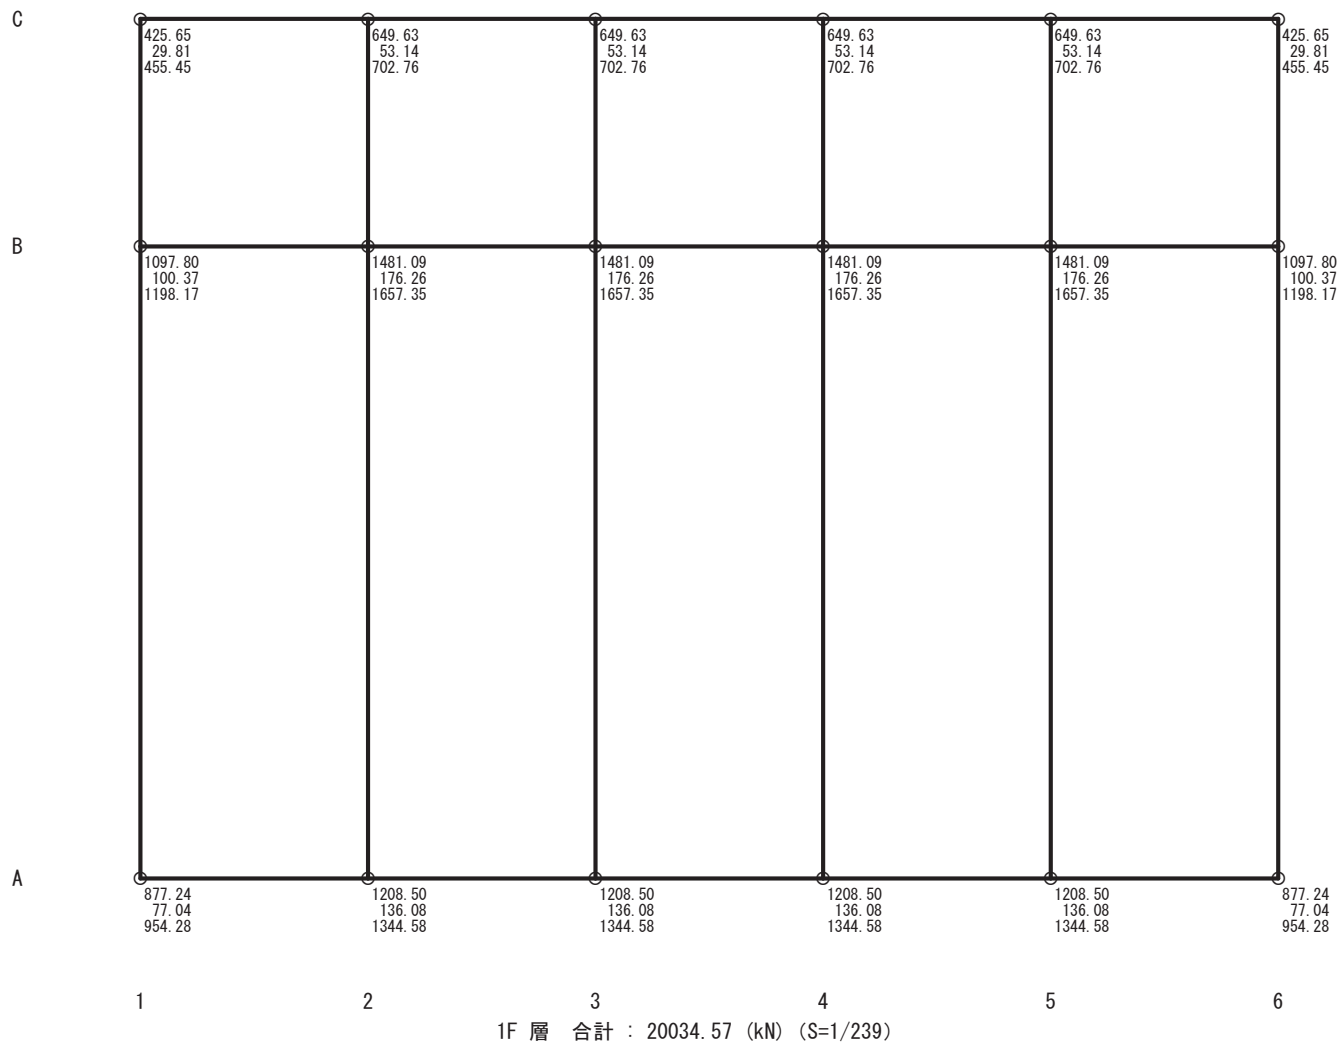



A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

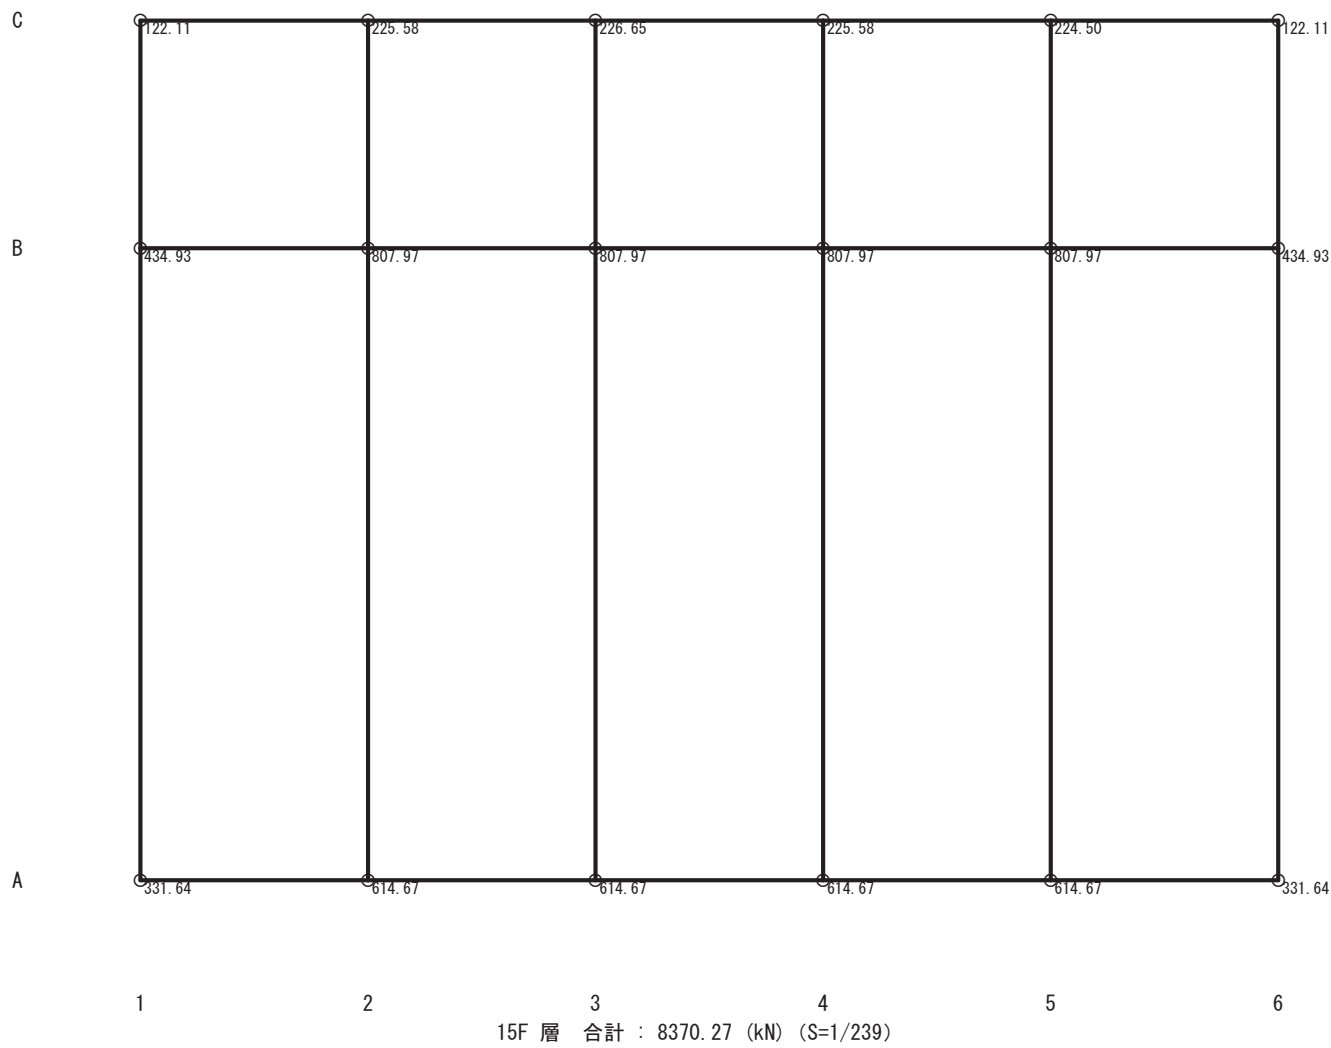


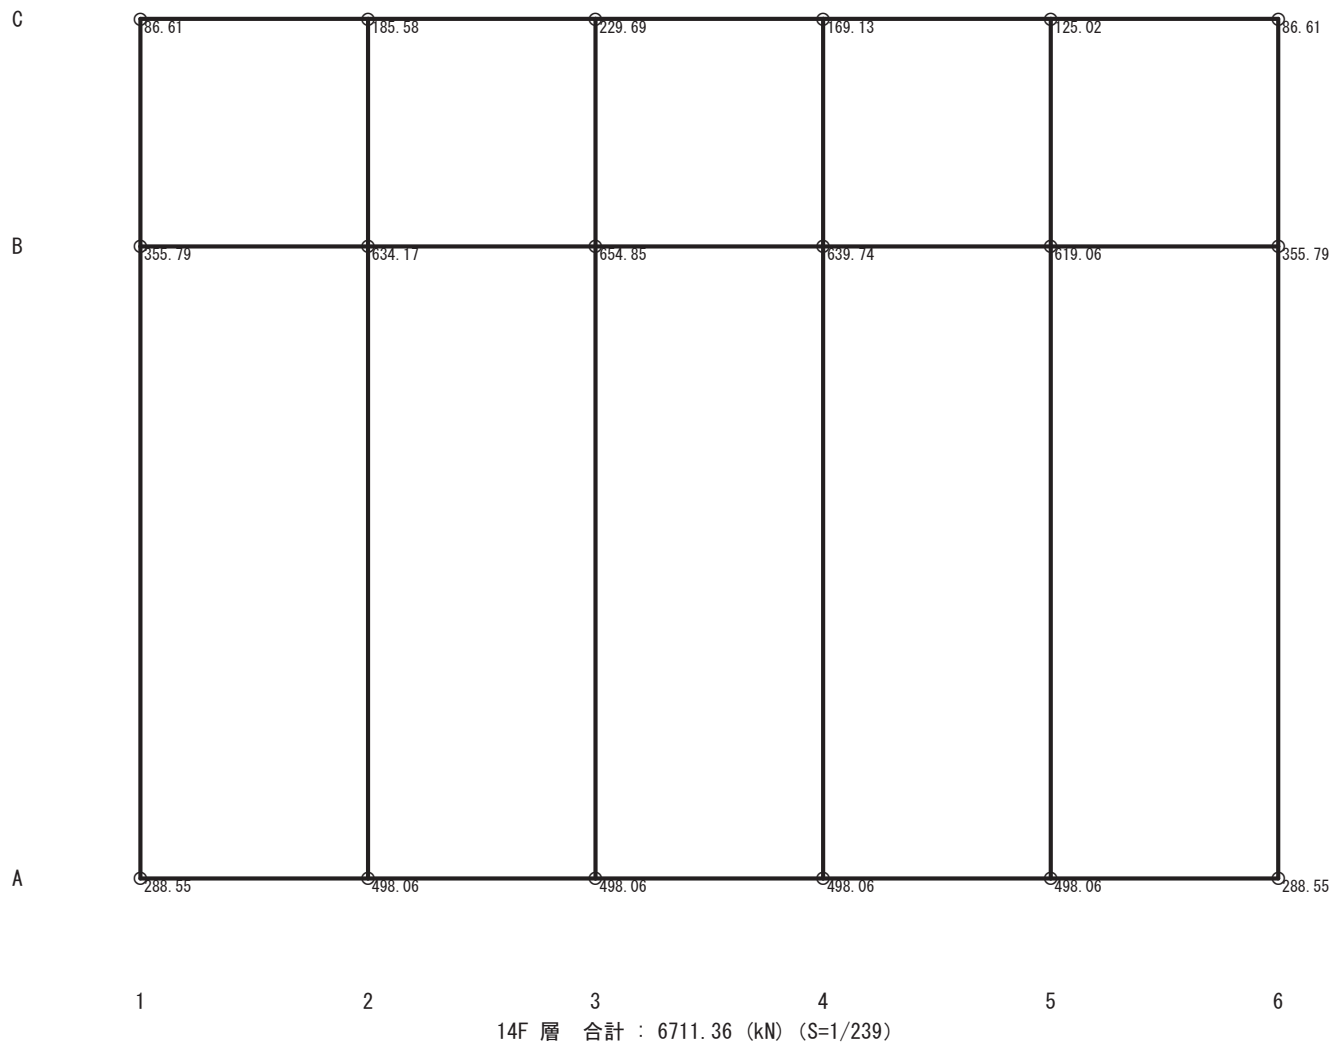


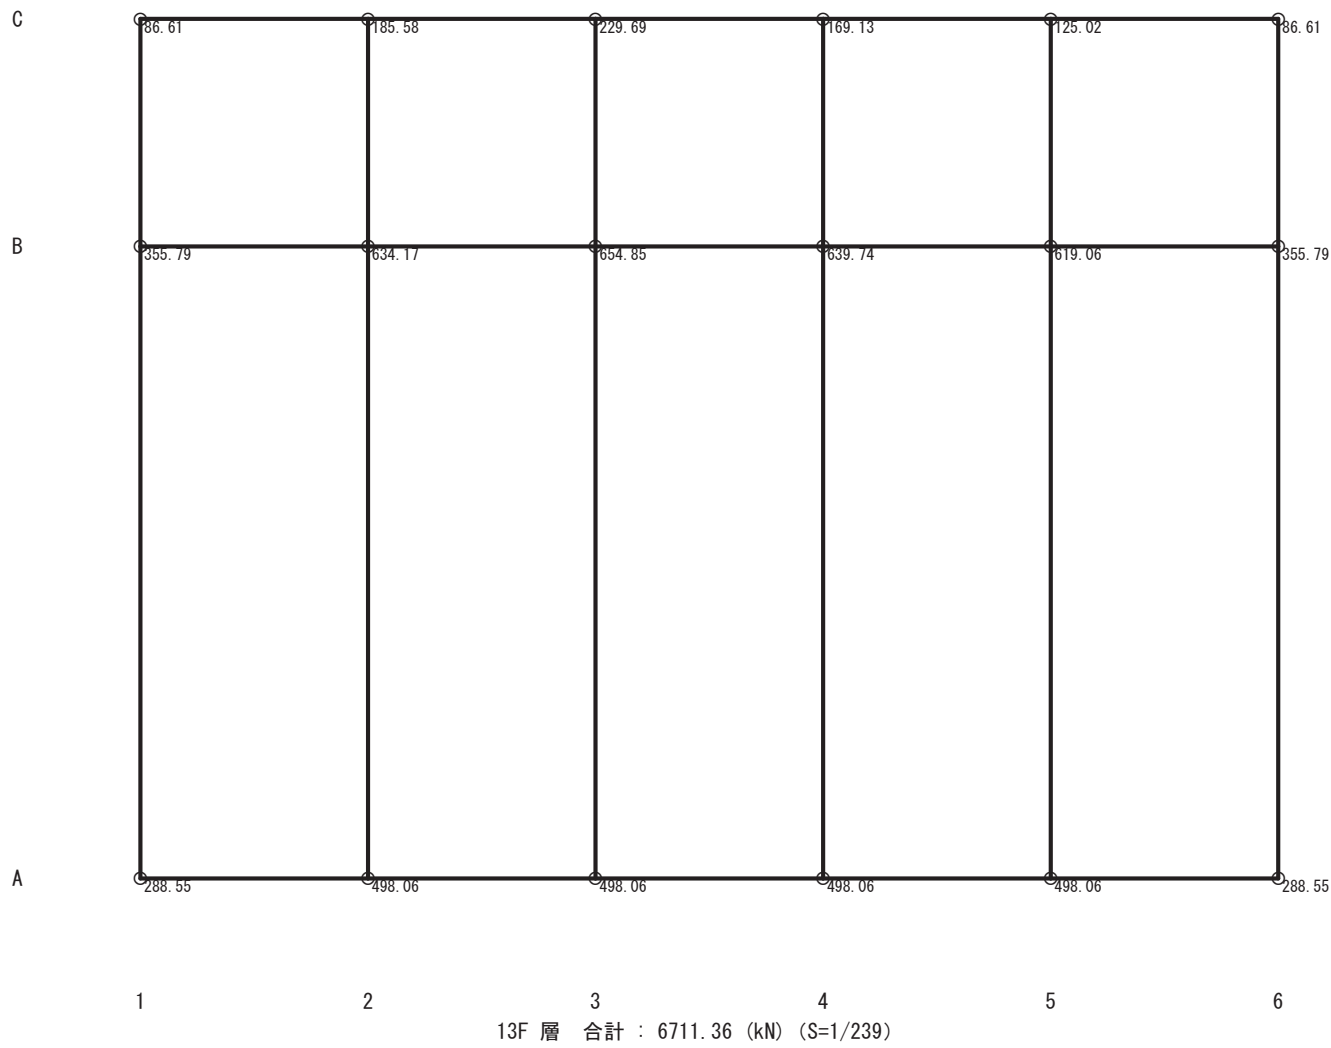


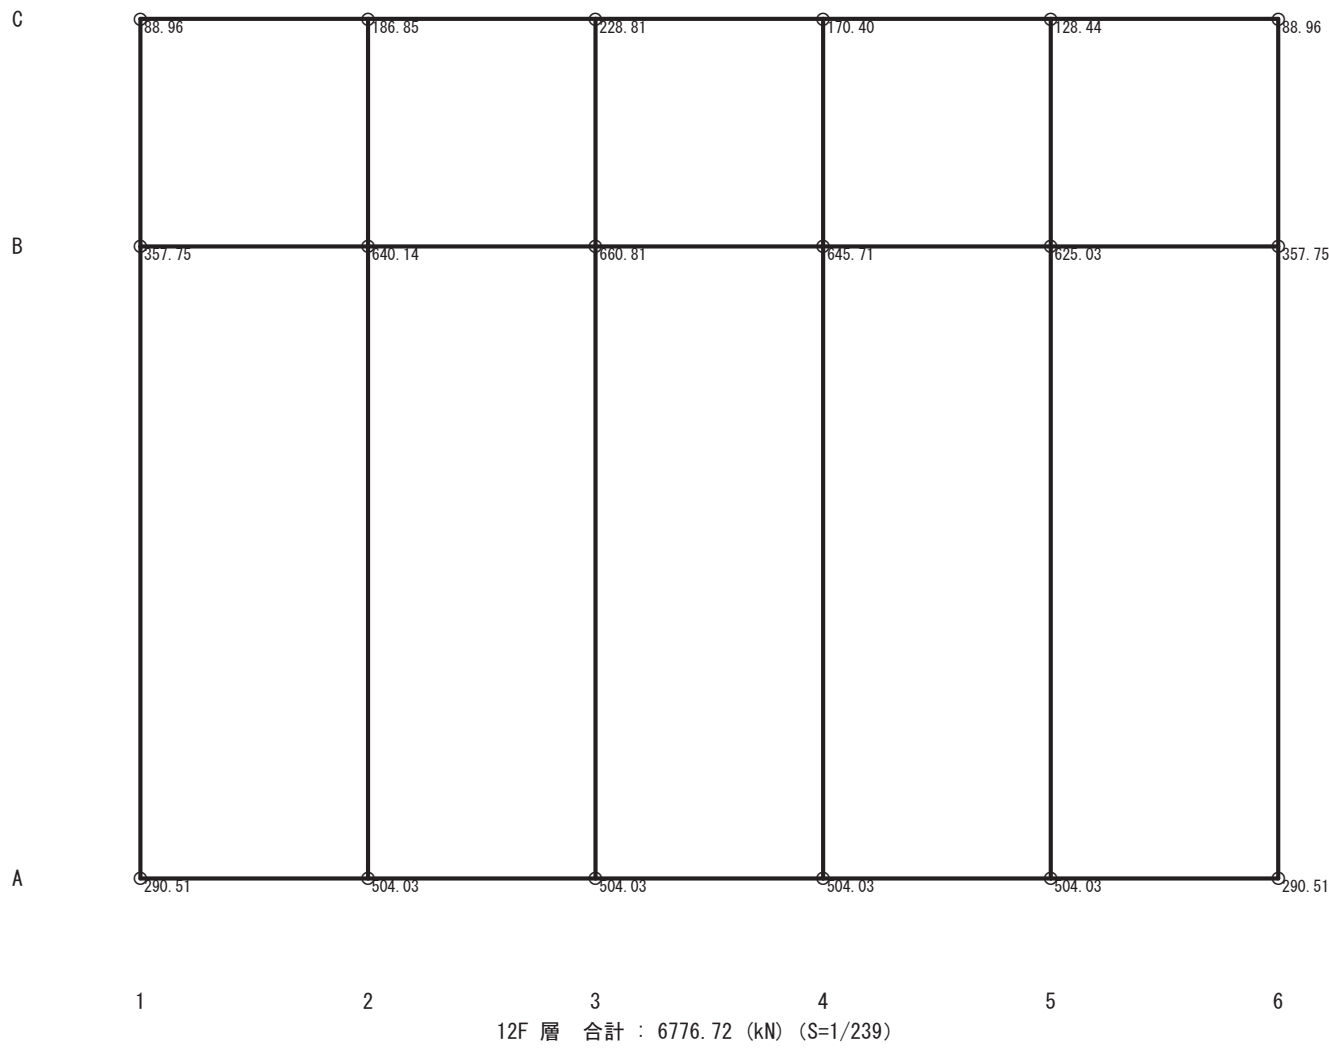


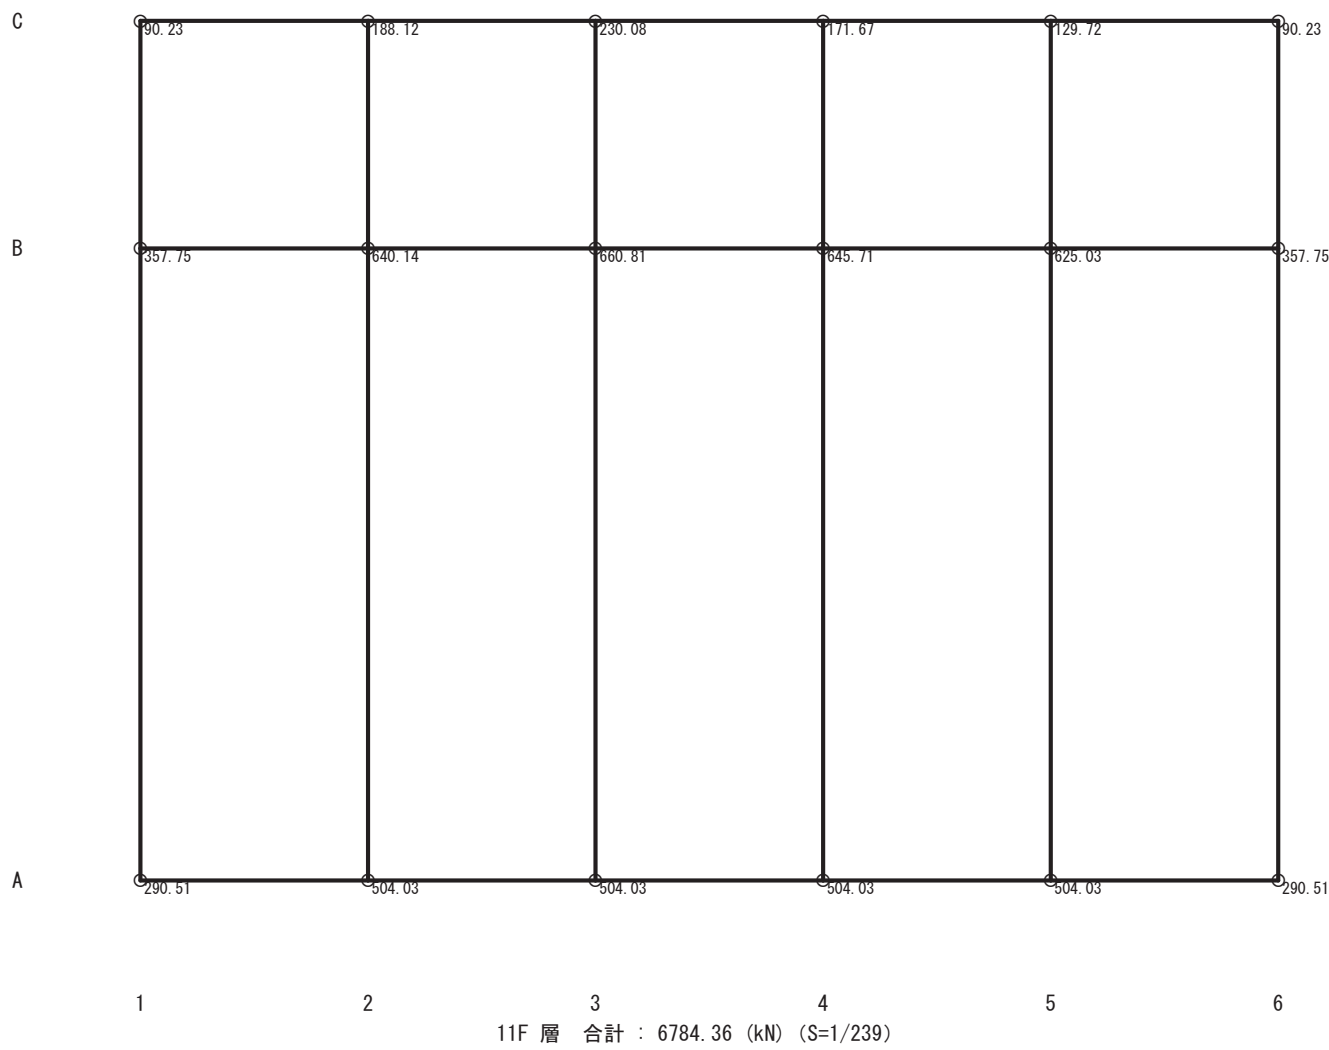


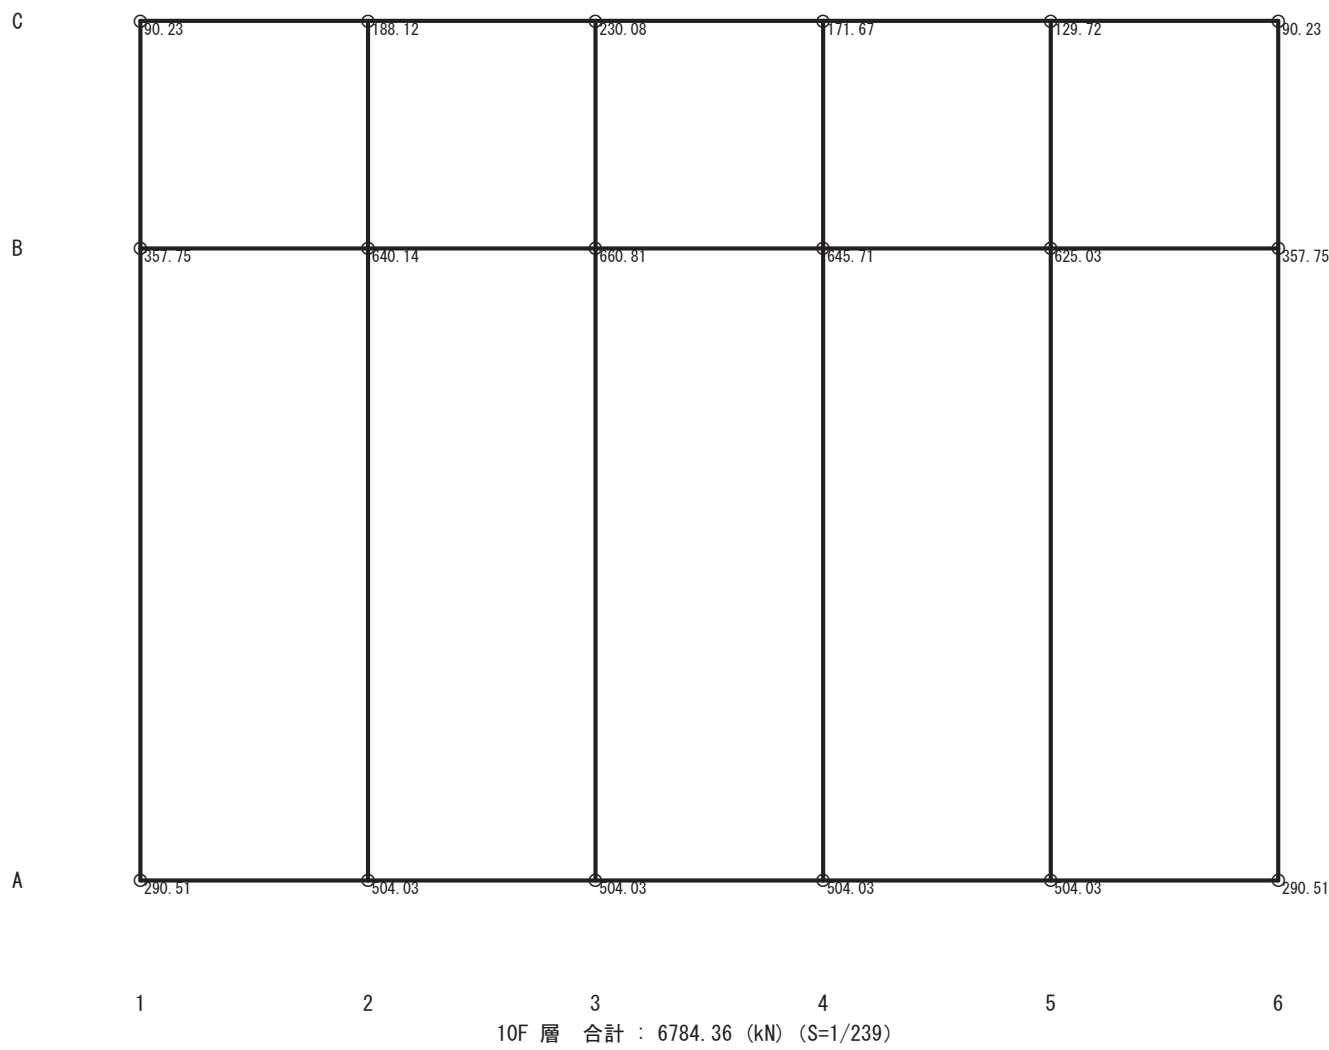


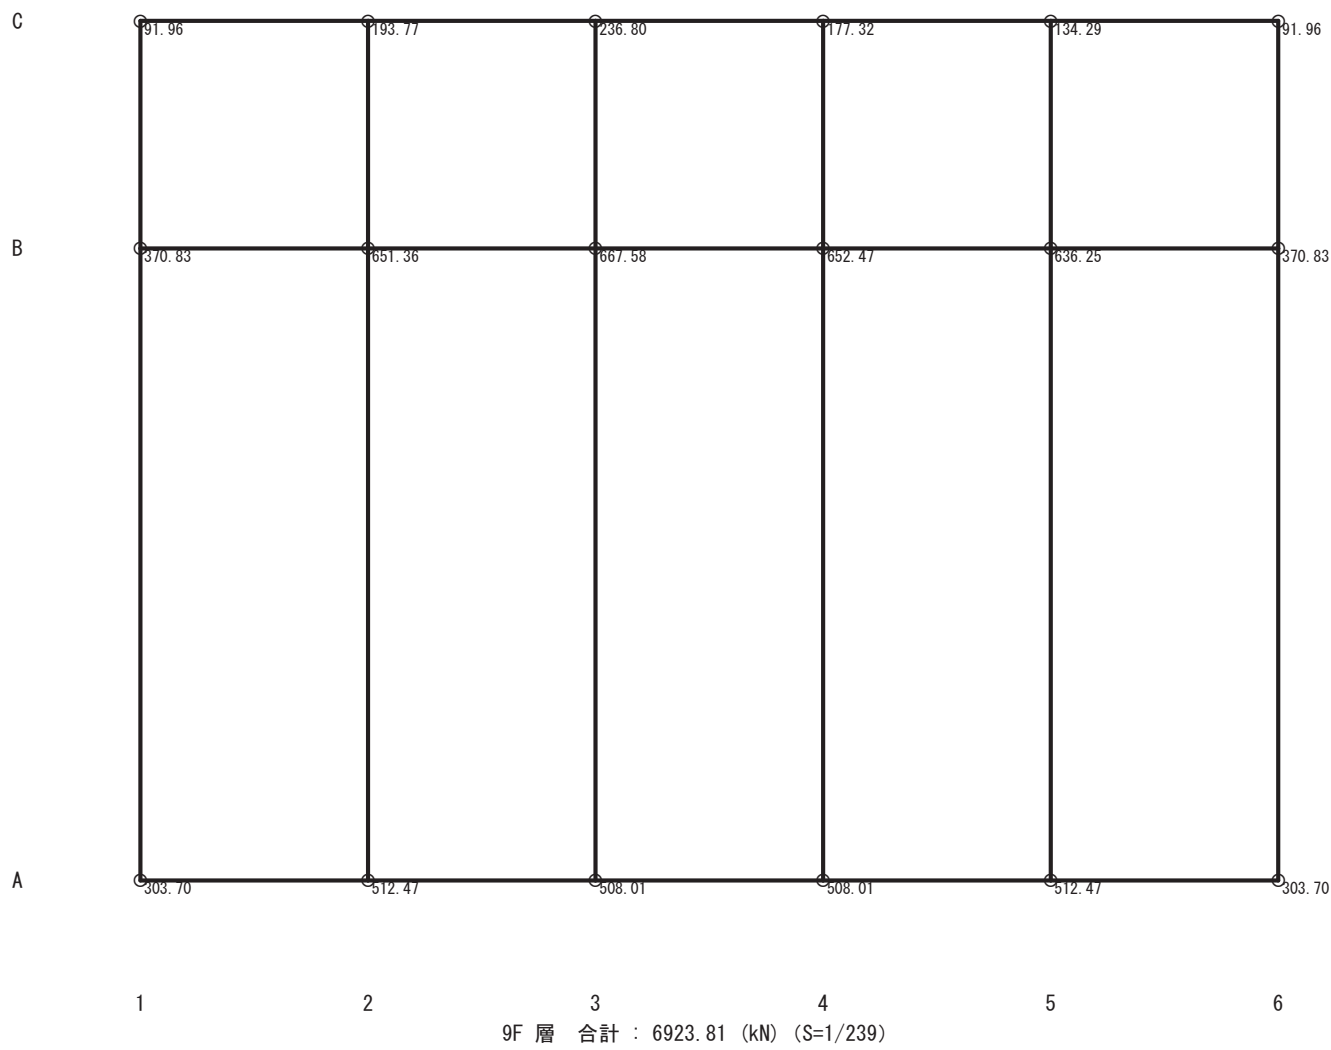


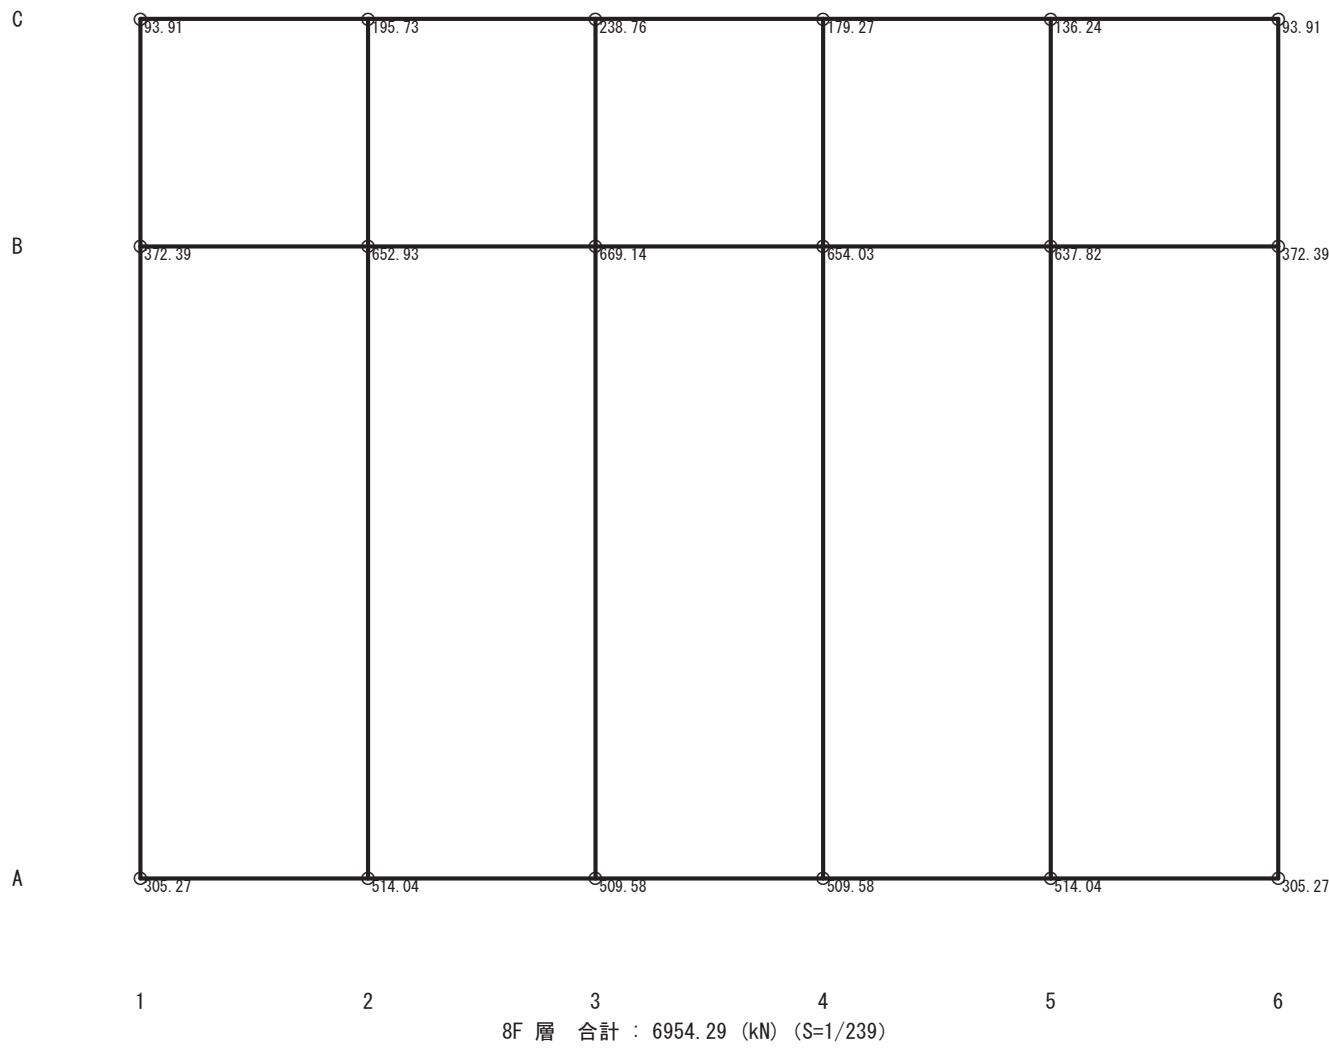


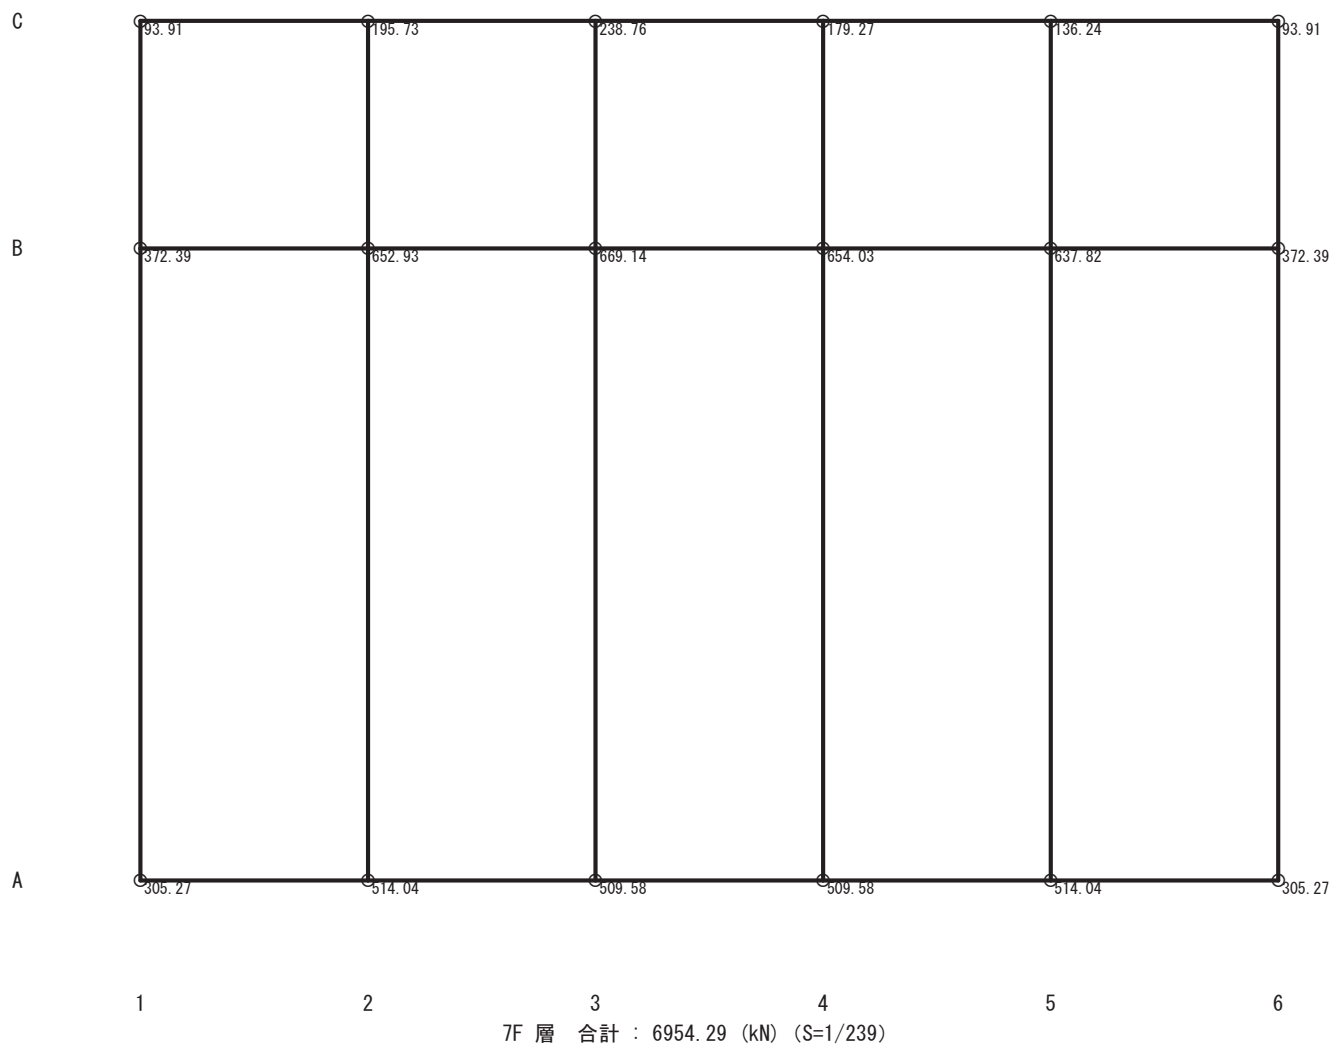


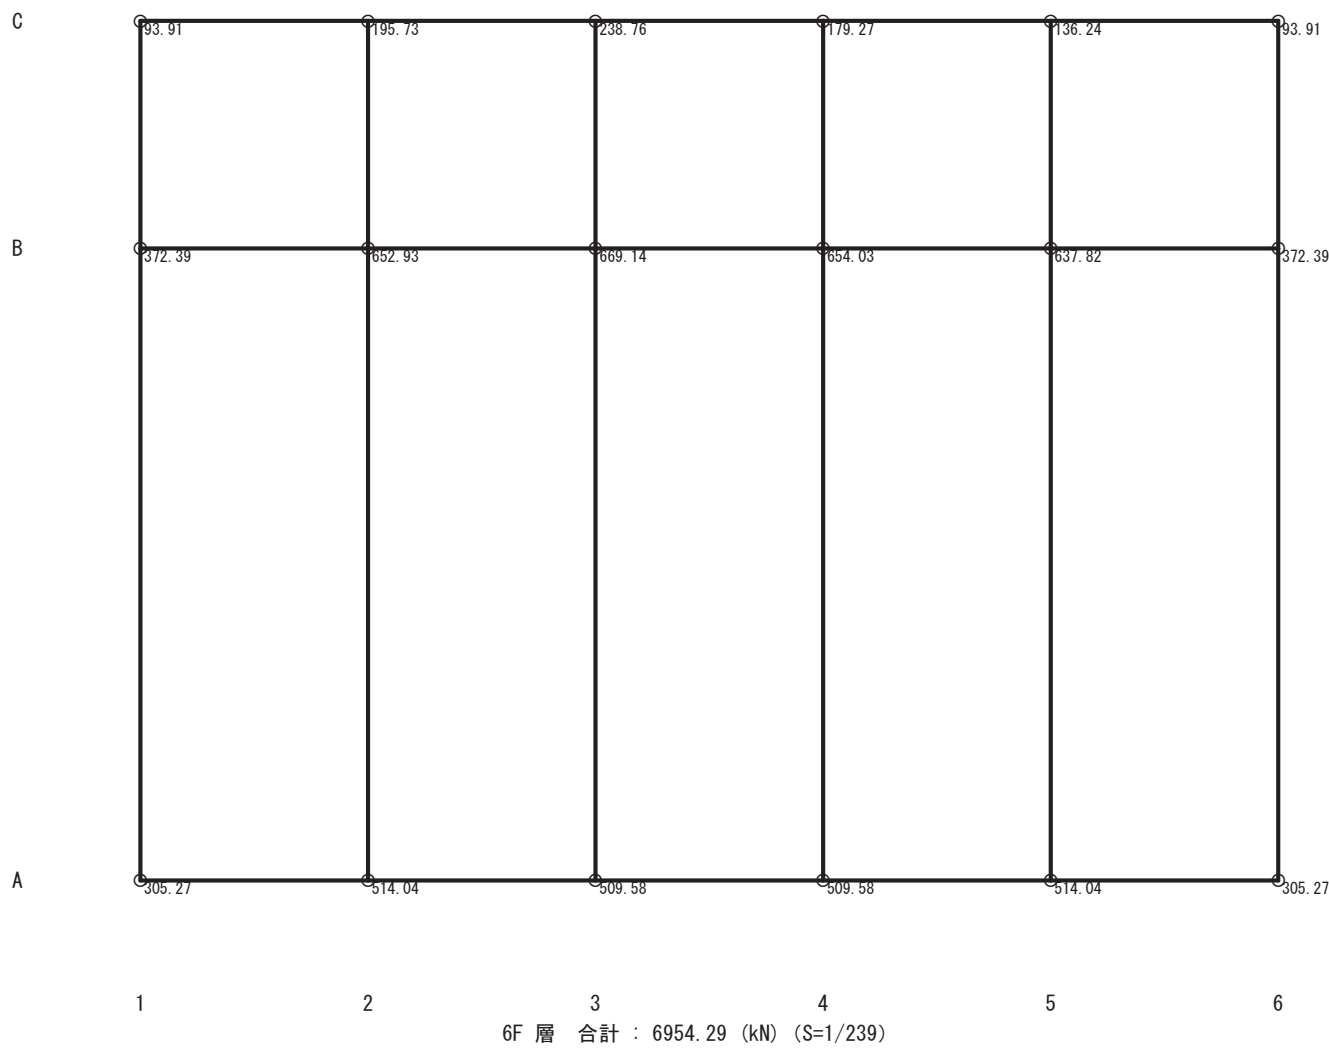


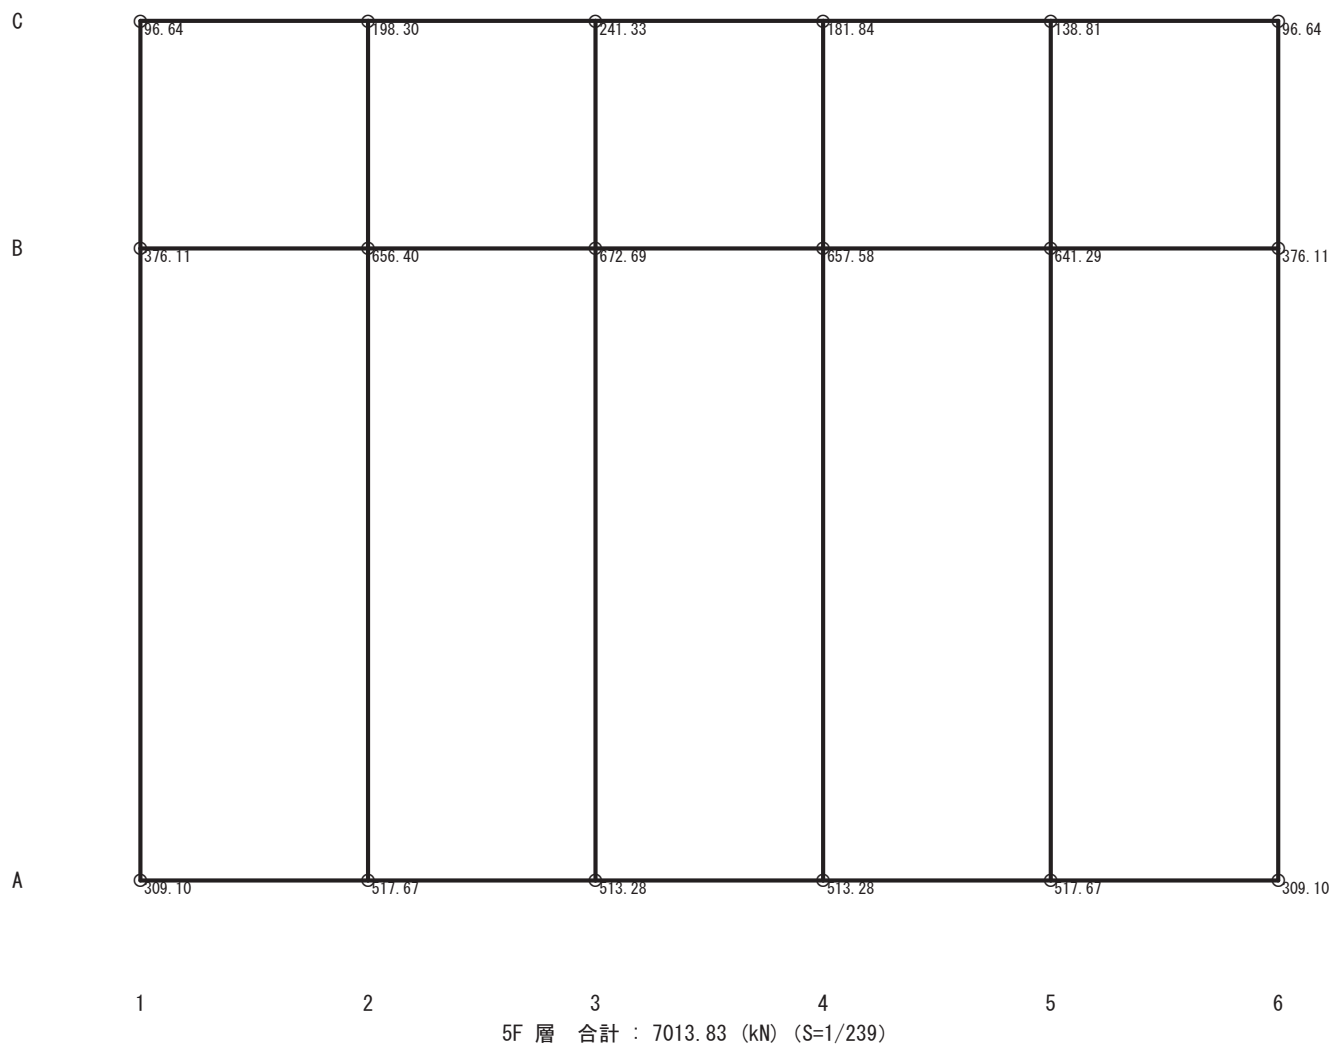

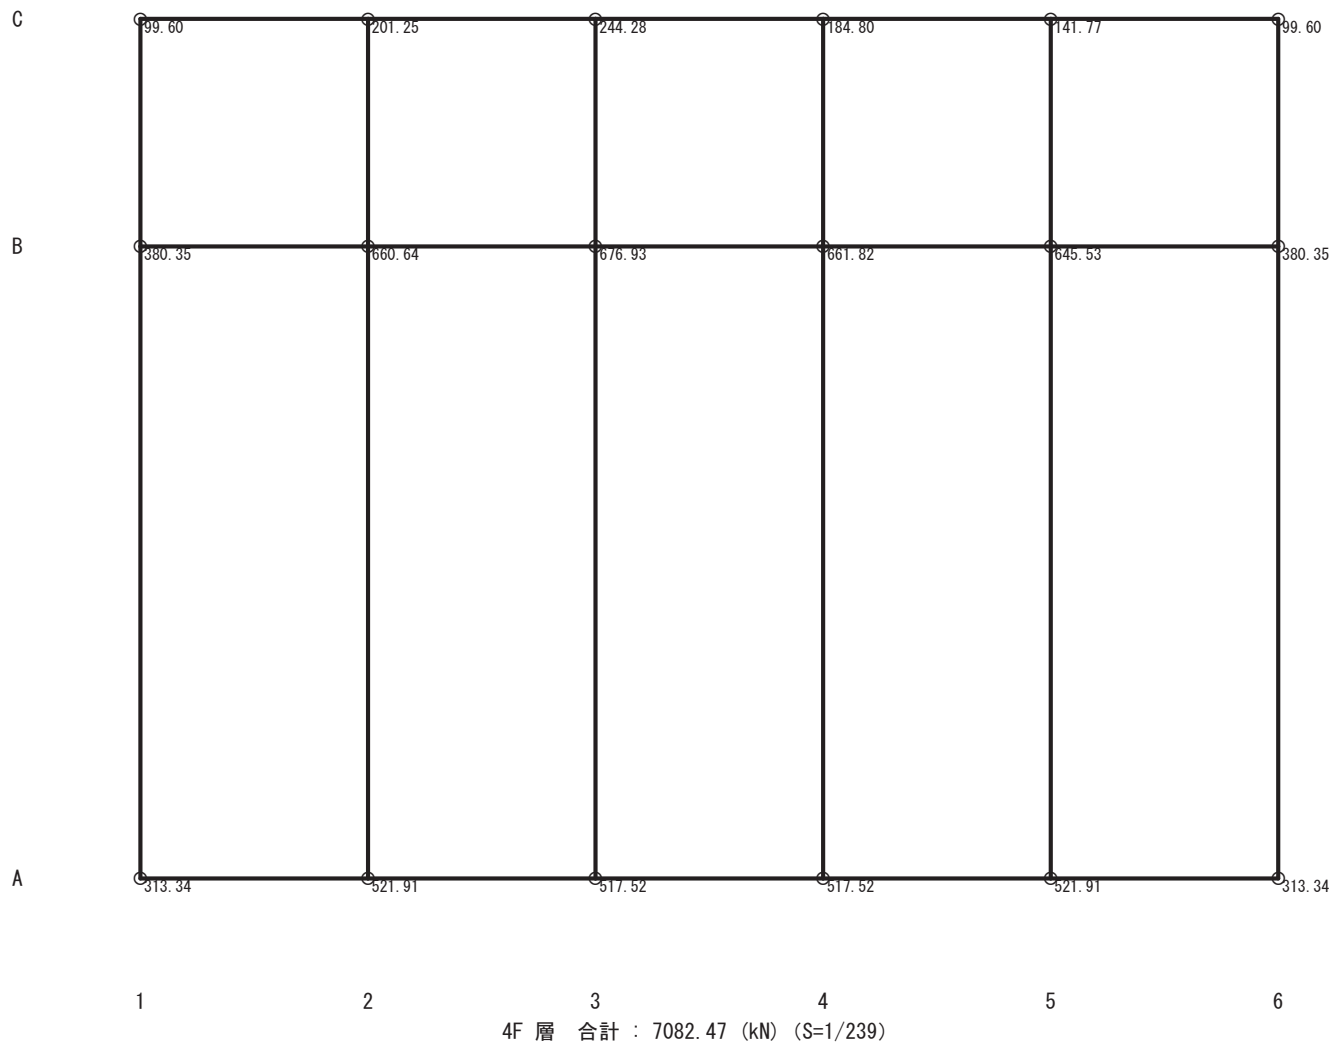

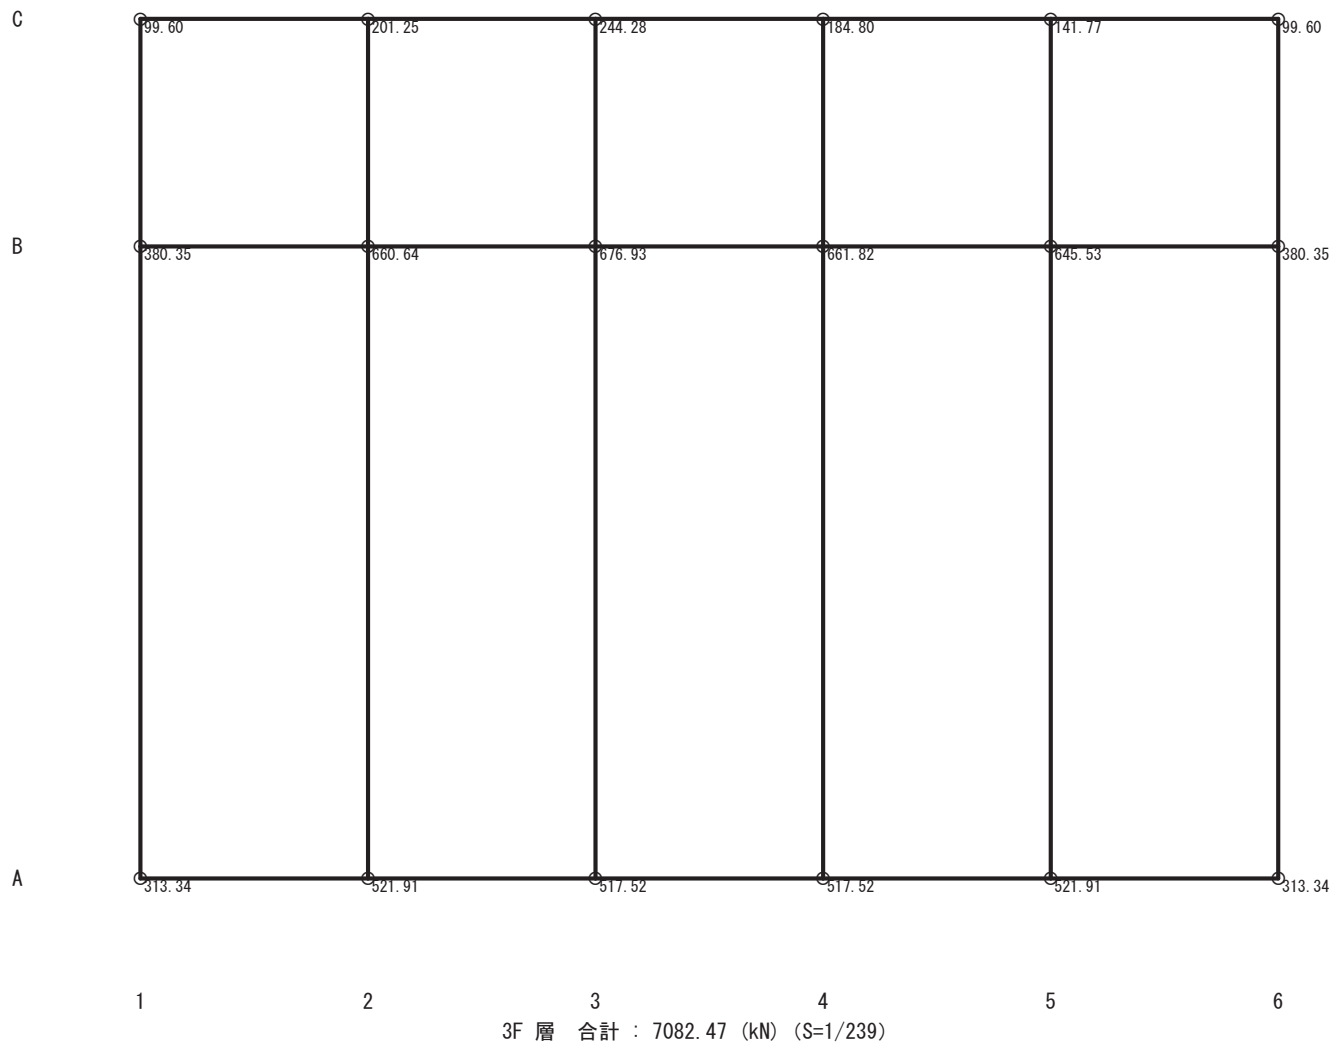

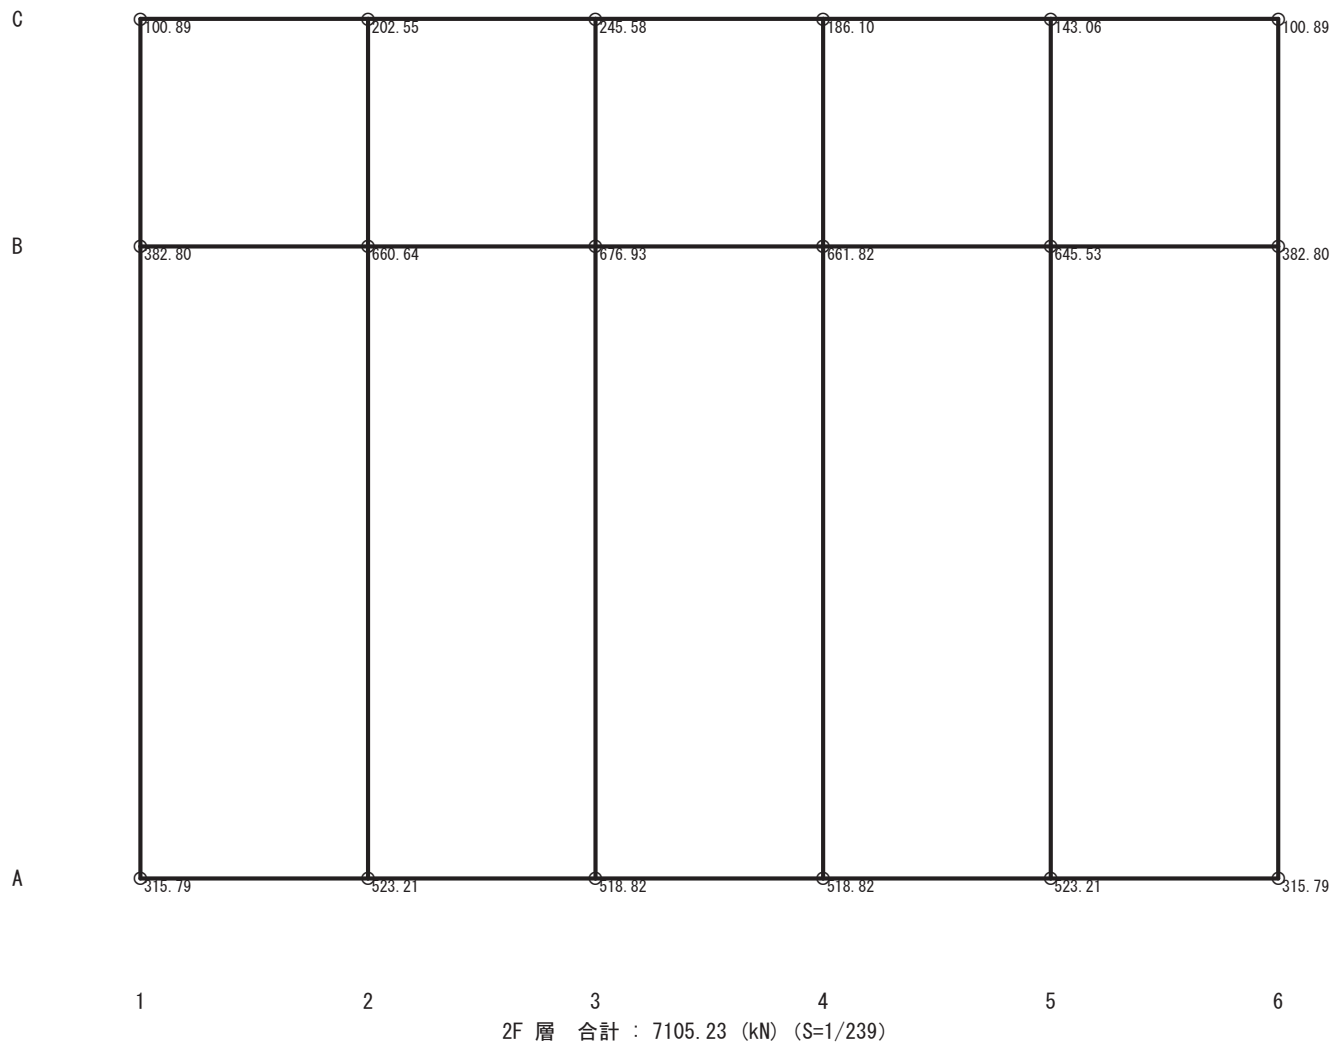

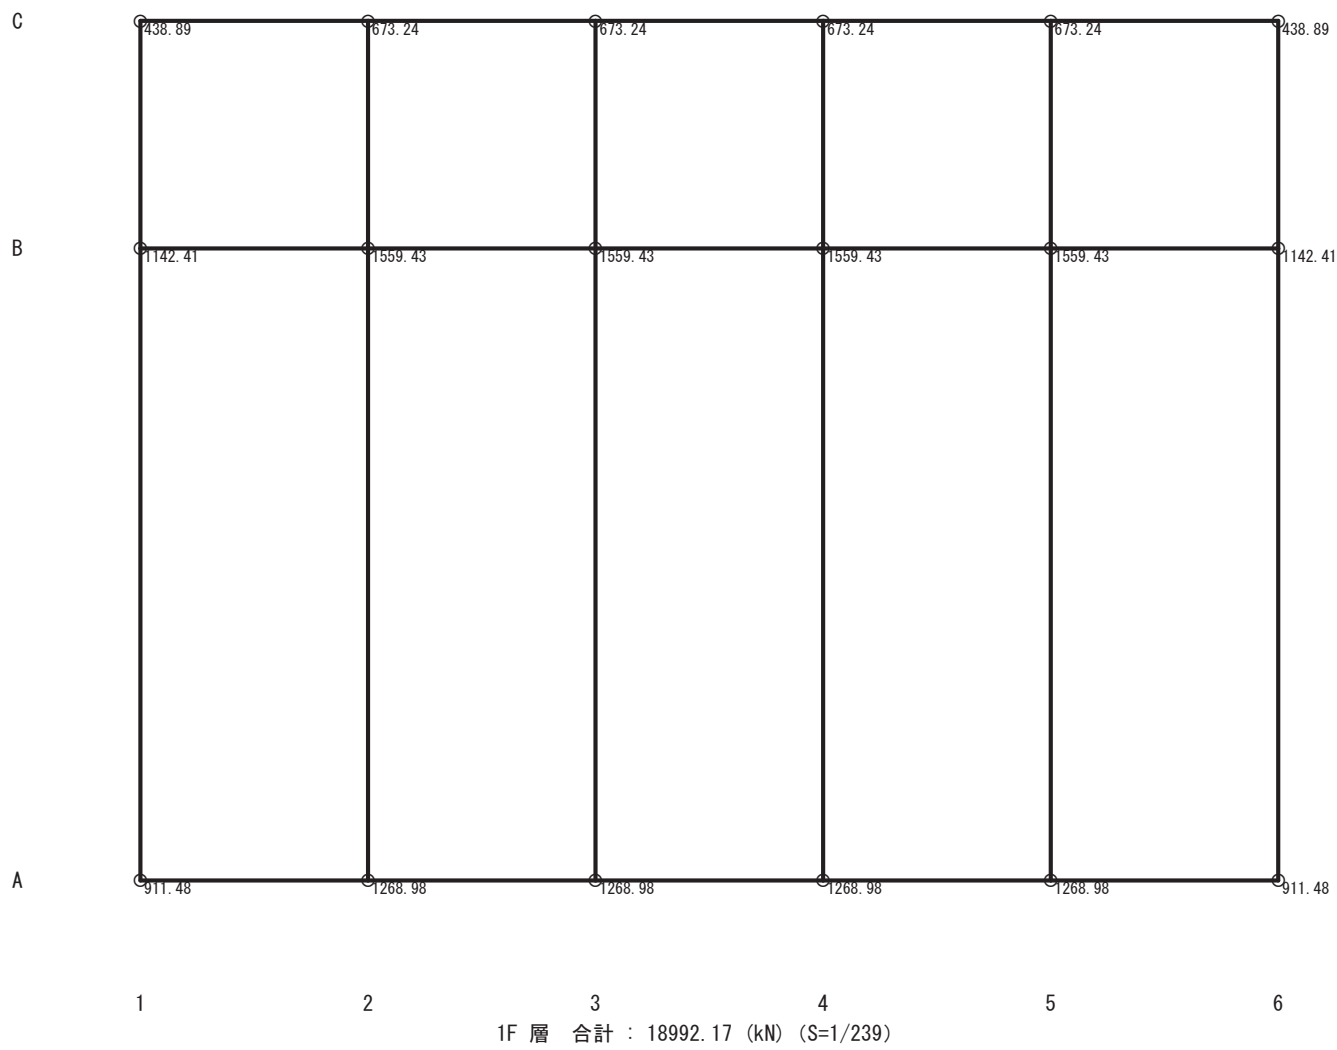

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\Sigma Wi / \Sigma W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

=

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ(h)

:

56.000 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

56.000 (m)

α : 1.00
- T = h(0.02+0.01 α) = 56.00 $\times$ (0.02+0.01 $\times$ 1.00) = 1.680 (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値 = 0.429
- Rt (固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680) 、 Rt (採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	A	3122.0	8370.3	0.085	2.858	0.327		2734.1	0.0	2734.1
	B	4101.8								
	C	1146.5								
	sum	8370.3								
	Wi/A	8.55								
13F	A	2569.3	15081.6	0.154	2.334	0.267		4023.1	0.0	4023.1
	B	3259.4								
	C	882.6								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
12F	A	2569.3	21793.0	0.222	2.057	0.235		5124.4	0.0	5124.4
	B	3259.4								
	C	882.6								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
11F	A	2597.1	28569.7	0.291	1.870	0.214		6104.3	0.0	6104.3
	B	3287.2								
	C	892.4								
	sum	6776.7								
	Wi/A	6.92								
10F	A	2597.1	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	B	3287.2								
	C	900.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	sum	6784.4	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	Wi/A	6.93								
9F	A	2597.1	42138.4	0.429	1.611	0.184		7756.2	0.0	7756.2
	B	3287.2								
	C	900.1								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
8F	A	2648.4	49062.2	0.500	1.509	0.172		8462.0	0.0	8462.0
	B	3349.3								
	C	926.1								
	sum	6923.8								
	Wi/A	7.07								
7F	A	2657.8	56016.5	0.570	1.419	0.162		9086.1	0.0	9086.1
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
6F	A	2657.8	62970.8	0.641	1.338	0.153		9629.3	0.0	9629.3
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
5F	A	2657.8	69925.1	0.712	1.263	0.144		10094.7	0.0	10094.7
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
4F	A	2680.1	76938.9	0.783	1.193	0.136		10487.3	0.0	10487.3
	B	3380.2								
	C	953.6								
	sum	7013.8								
	Wi/A	7.16								
3F	A	2705.5	84021.4	0.856	1.126	0.129		10807.6	0.0	10807.6
	B	3405.6								
	C	971.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
2F	A	2705.5	91103.9	0.928	1.062	0.121		11052.5	0.0	11052.5
	B	3405.6								
	C	971.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
1F	A	2715.6	98209.1	1.000	1.000	0.114		11223.9	0.0	11223.9
	B	3410.5								
	C	979.1								
	sum	7105.2								
	Wi/A	7.26								
基礎	A	6898.9	117201.3		K=0.1000 (H=0.00)		1899.217	13123.1	0.0	13123.1
	B	8522.5								
	C	3570.8								
	sum	18992.2								
	Wi/A	19.40								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
Rtの下限値 = 0.429
Rt（固有周期からの計算値） = 0.571（T = 1.680）、Rt（採用値） = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	A	3122.0	8370.3	0.085	2.858	0.327		2734.1	0.0	2734.1
	B	4101.8								
	C	1146.5								
	sum	8370.3								
	Wi/A	8.55								
13F	A	2569.3	15081.6	0.154	2.334	0.267		4023.1	0.0	4023.1
	B	3259.4								
	C	882.6								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
12F	A	2569.3	21793.0	0.222	2.057	0.235		5124.4	0.0	5124.4
	B	3259.4								
	C	882.6								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
11F	A	2597.1	28569.7	0.291	1.870	0.214		6104.3	0.0	6104.3
	B	3287.2								
	C	892.4								
	sum	6776.7								
	Wi/A	6.92								
10F	A	2597.1	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	B	3287.2								
	C	900.1								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
9F	A	2597.1	42138.4	0.429	1.611	0.184		7756.2	0.0	7756.2
	B	3287.2								
	C	900.1								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
8F	A	2648.4	49062.2	0.500	1.509	0.172		8462.0	0.0	8462.0
	B	3349.3								
	C	926.1								
	sum	6923.8								
	Wi/A	7.07								
7F	A	2657.8	56016.5	0.570	1.419	0.162		9086.1	0.0	9086.1
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
6F	A	2657.8	62970.8	0.641	1.338	0.153		9629.3	0.0	9629.3
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
5F	A	2657.8	69925.1	0.712	1.263	0.144		10094.7	0.0	10094.7
	B	3358.7								
	C	937.8								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
4F	A	2680.1	76938.9	0.783	1.193	0.136		10487.3	0.0	10487.3
	B	3380.2								
	C	953.6								
	sum	7013.8								
	Wi/A	7.16								
3F	A	2705.5	84021.4	0.856	1.126	0.129		10807.6	0.0	10807.6
	B	3405.6								
	C	971.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
2F	A	2705.5	91103.9	0.928	1.062	0.121		11052.5	0.0	11052.5
	B	3405.6								
	C	971.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	A	2715.6	98209.1	1.000	1.000	0.114		11223.9	0.0	11223.9
	B	3410.5								
	C	979.1								
	sum	7105.2								
	Wi/A	7.26								
基礎	A	6898.9	117201.3		K=0.1000 (H=0.00)		1899.217	13123.1	0.0	13123.1
	B	8522.5								
	C	3570.8								
	sum	18992.2								
	Wi/A	19.40								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限値 = 0.429
Rt (固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680)、Rt (採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	888.7	8370.3	0.085	2.858	0.327		2734.1	0.0	2734.1
	2	1648.2								
	3	1649.3								
	4	1648.2								
	5	1647.1								
	6	888.7								
	sum	8370.3								
	Wi/A	8.55								
13F	1	730.9	15081.6	0.154	2.334	0.267		4023.1	0.0	4023.1
	2	1317.8								
	3	1382.6								
	4	1306.9								
	5	1242.1								
	6	730.9								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
12F	1	730.9	21793.0	0.222	2.057	0.235		5124.4	0.0	5124.4
	2	1317.8								
	3	1382.6								
	4	1306.9								
	5	1242.1								
	6	730.9								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
11F	1	737.2	28569.7	0.291	1.870	0.214		6104.3	0.0	6104.3
	2	1331.0								
	3	1393.6								
	4	1320.1								
	5	1257.5								
	6	737.2								
	sum	6776.7								
	Wi/A	6.92								
10F	1	738.5	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	2	1332.3								
	3	1394.9								
	4	1321.4								
	5	1258.8								
	6	738.5								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	1	738.5	42138.4	0.429	1.611	0.184		7756.2	0.0	7756.2
	2	1332.3								
	3	1394.9								
	4	1321.4								
	5	1258.8								
	6	738.5								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
8F	1	766.5	49062.2	0.500	1.509	0.172		8462.0	0.0	8462.0
	2	1357.6								
	3	1412.4								
	4	1337.8								
	5	1283.0								
	6	766.5								
	sum	6923.8								
	Wi/A	7.07								
7F	1	771.6	56016.5	0.570	1.419	0.162		9086.1	0.0	9086.1
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
6F	1	771.6	62970.8	0.641	1.338	0.153		9629.3	0.0	9629.3
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
5F	1	771.6	69925.1	0.712	1.263	0.144		10094.7	0.0	10094.7
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
4F	1	781.8	76938.9	0.783	1.193	0.136		10487.3	0.0	10487.3
	2	1372.4								
	3	1427.3								
	4	1352.7								
	5	1297.8								
	6	781.8								
	sum	7013.8								
	Wi/A	7.16								
3F	1	793.3	84021.4	0.856	1.126	0.129		10807.6	0.0	10807.6
	2	1383.8								
	3	1438.7								
	4	1364.1								
	5	1309.2								
	6	793.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
2F	1	793.3	91103.9	0.928	1.062	0.121		11052.5	0.0	11052.5
	2	1383.8								
	3	1438.7								
	4	1364.1								
	5	1309.2								
	6	793.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
1F	1	799.5	98209.1	1.000	1.000	0.114		11223.9	0.0	11223.9

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	2	1386.4	98209.1	1.000	1.000	0.114		11223.9	0.0	11223.9
	3	1441.3								
	4	1366.7								
	5	1311.8								
	6	799.5								
	sum	7105.2								
	Wi/A	7.26								
基礎	1	2492.8	117201.3		K=0.1000 (H=0.00)		1899.217	13123.1	0.0	13123.1
	2	3501.6								
	3	3501.6								
	4	3501.6								
	5	3501.6								
	6	2492.8								
	sum	18992.2								
	Wi/A	19.40								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 56.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 56.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 56.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.680$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.429
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.571 (T = 1.680)、Rt(採用値) = 0.571

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	1	888.7	8370.3	0.085	2.858	0.327		2734.1	0.0	2734.1
	2	1648.2								
	3	1649.3								
	4	1648.2								
	5	1647.1								
	6	888.7								
	sum	8370.3								
	Wi/A	8.55								
13F	1	730.9	15081.6	0.154	2.334	0.267		4023.1	0.0	4023.1
	2	1317.8								
	3	1382.6								
	4	1306.9								
	5	1242.1								
	6	730.9								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
12F	1	730.9	21793.0	0.222	2.057	0.235		5124.4	0.0	5124.4
	2	1317.8								
	3	1382.6								
	4	1306.9								
	5	1242.1								
	6	730.9								
	sum	6711.4								
	Wi/A	6.85								
11F	1	737.2	28569.7	0.291	1.870	0.214		6104.3	0.0	6104.3
	2	1331.0								
	3	1393.6								
	4	1320.1								
	5	1257.5								
	6	737.2								
	sum	6776.7								
	Wi/A	6.92								
10F	1	738.5	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	2	1332.3								
	3	1394.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	4	1321.4	35354.1	0.360	1.727	0.197		6977.5	0.0	6977.5
	5	1258.8								
	6	738.5								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
9F	1	738.5	42138.4	0.429	1.611	0.184		7756.2	0.0	7756.2
	2	1332.3								
	3	1394.9								
	4	1321.4								
	5	1258.8								
	6	738.5								
	sum	6784.4								
	Wi/A	6.93								
8F	1	766.5	49062.2	0.500	1.509	0.172		8462.0	0.0	8462.0
	2	1357.6								
	3	1412.4								
	4	1337.8								
	5	1283.0								
	6	766.5								
	sum	6923.8								
	Wi/A	7.07								
7F	1	771.6	56016.5	0.570	1.419	0.162		9086.1	0.0	9086.1
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
6F	1	771.6	62970.8	0.641	1.338	0.153		9629.3	0.0	9629.3
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
5F	1	771.6	69925.1	0.712	1.263	0.144		10094.7	0.0	10094.7
	2	1362.7								
	3	1417.5								
	4	1342.9								
	5	1288.1								
	6	771.6								
	sum	6954.3								
	Wi/A	7.10								
4F	1	781.8	76938.9	0.783	1.193	0.136		10487.3	0.0	10487.3
	2	1372.4								
	3	1427.3								
	4	1352.7								
	5	1297.8								
	6	781.8								
	sum	7013.8								
	Wi/A	7.16								
3F	1	793.3	84021.4	0.856	1.126	0.129		10807.6	0.0	10807.6
	2	1383.8								
	3	1438.7								
	4	1364.1								
	5	1309.2								
	6	793.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
2F	1	793.3	91103.9	0.928	1.062	0.121		11052.5	0.0	11052.5
	2	1383.8								
	3	1438.7								
	4	1364.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
2F	5	1309.2	91103.9	0.928	1.062	0.121		11052.5	0.0	11052.5
	6	793.3								
	sum	7082.5								
	Wi/A	7.23								
1F	1	799.5	98209.1	1.000	1.000	0.114		11223.9	0.0	11223.9
	2	1386.4								
	3	1441.3								
	4	1366.7								
	5	1311.8								
	6	799.5								
	sum	7105.2								
	Wi/A	7.26								
基礎	1	2492.8	117201.3		K=0.1000 (H=0.00)		1899.217	13123.1	0.0	13123.1
	2	3501.6								
	3	3501.6								
	4	3501.6								
	5	3501.6								
	6	2492.8								
	sum	18992.2								
	Wi/A	19.40								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q

C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/259)

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/259)

15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/259)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

A

1 フレーム (S=1/259)

B

C

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

A

2 フレーム (S=1/259)

B

C

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

A

B

C

3 フレーム (S=1/259)

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

A 4 フレーム (S=1/259) B C

15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00


A 5 フレーム (S=1/259) B C


15F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
14F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
13F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
12F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
11F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
10F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
9F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
8F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
7F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
6F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
5F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
4F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
2F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00


A 6 フレーム (S=1/259) B C


A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

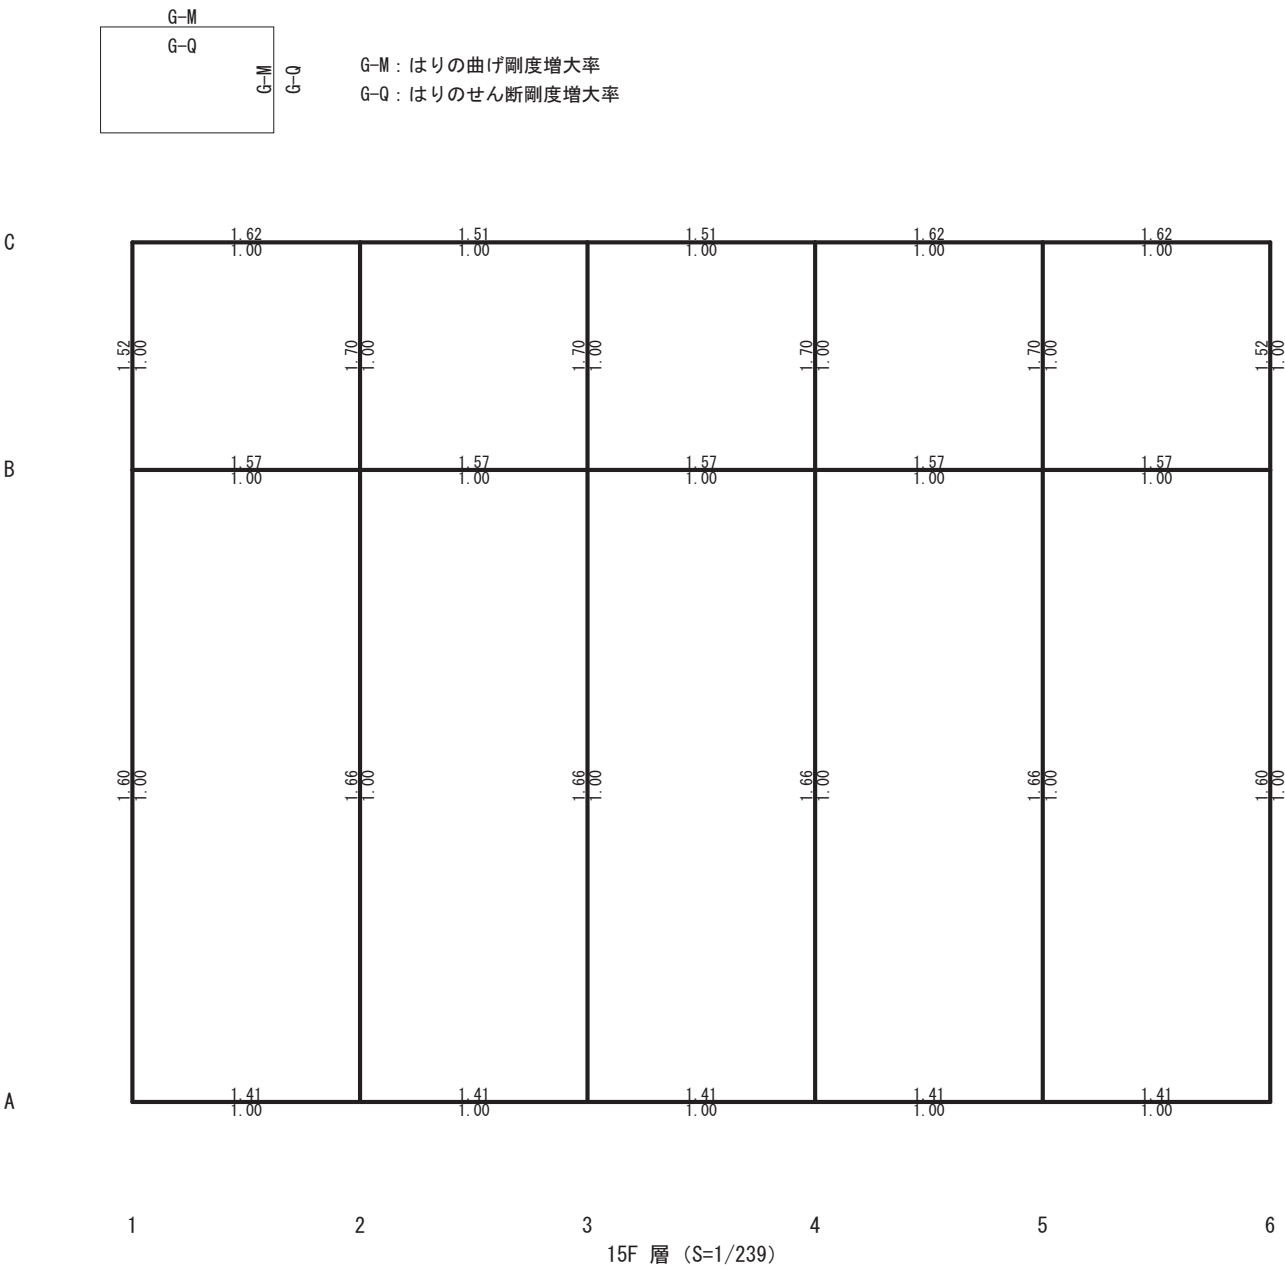


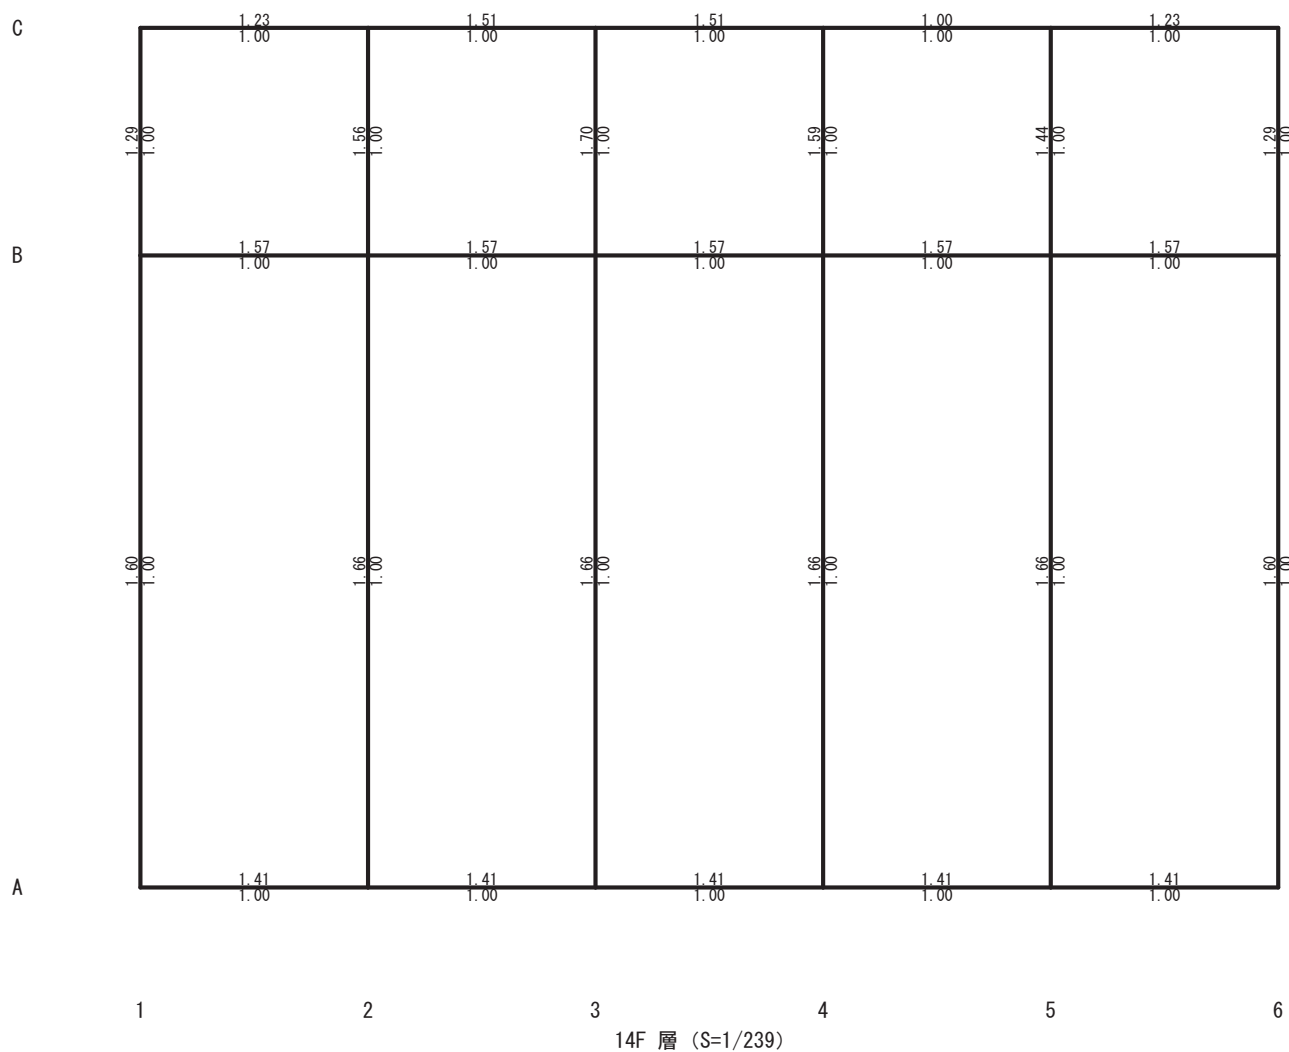


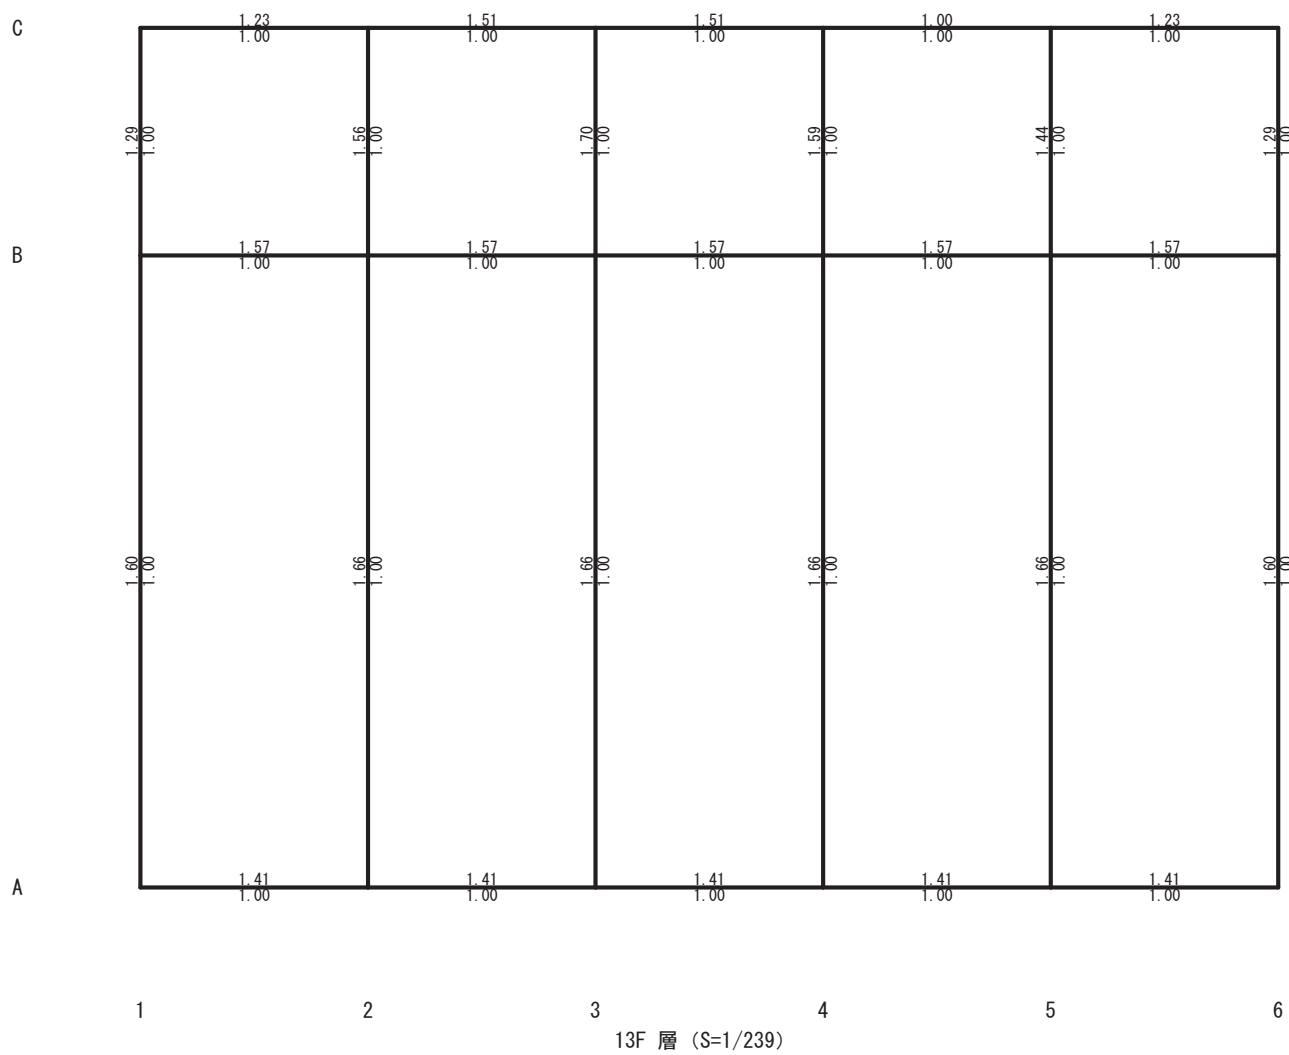


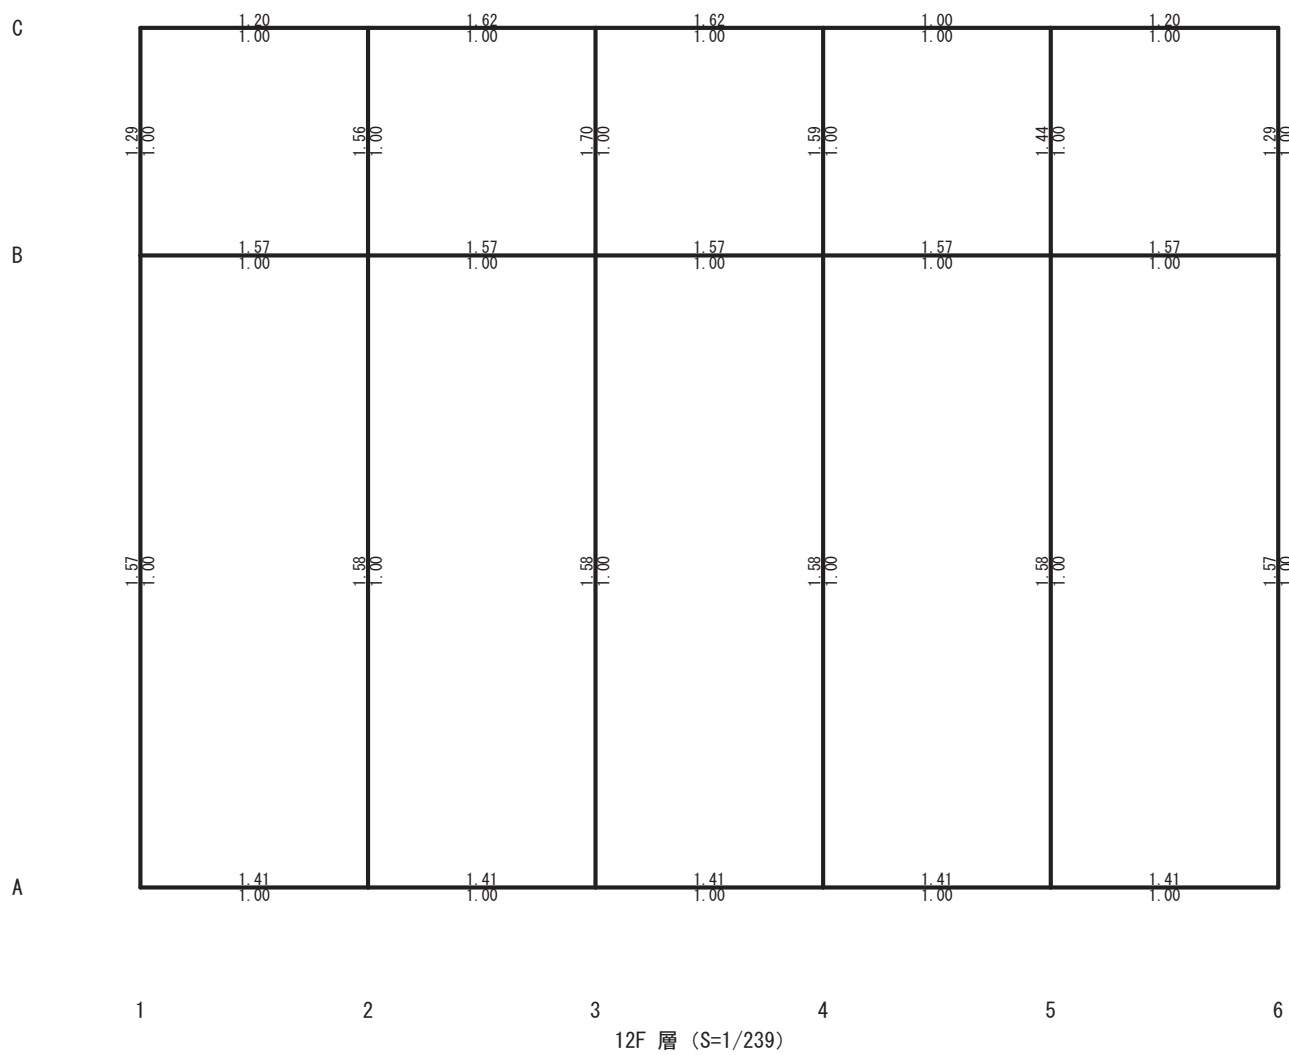


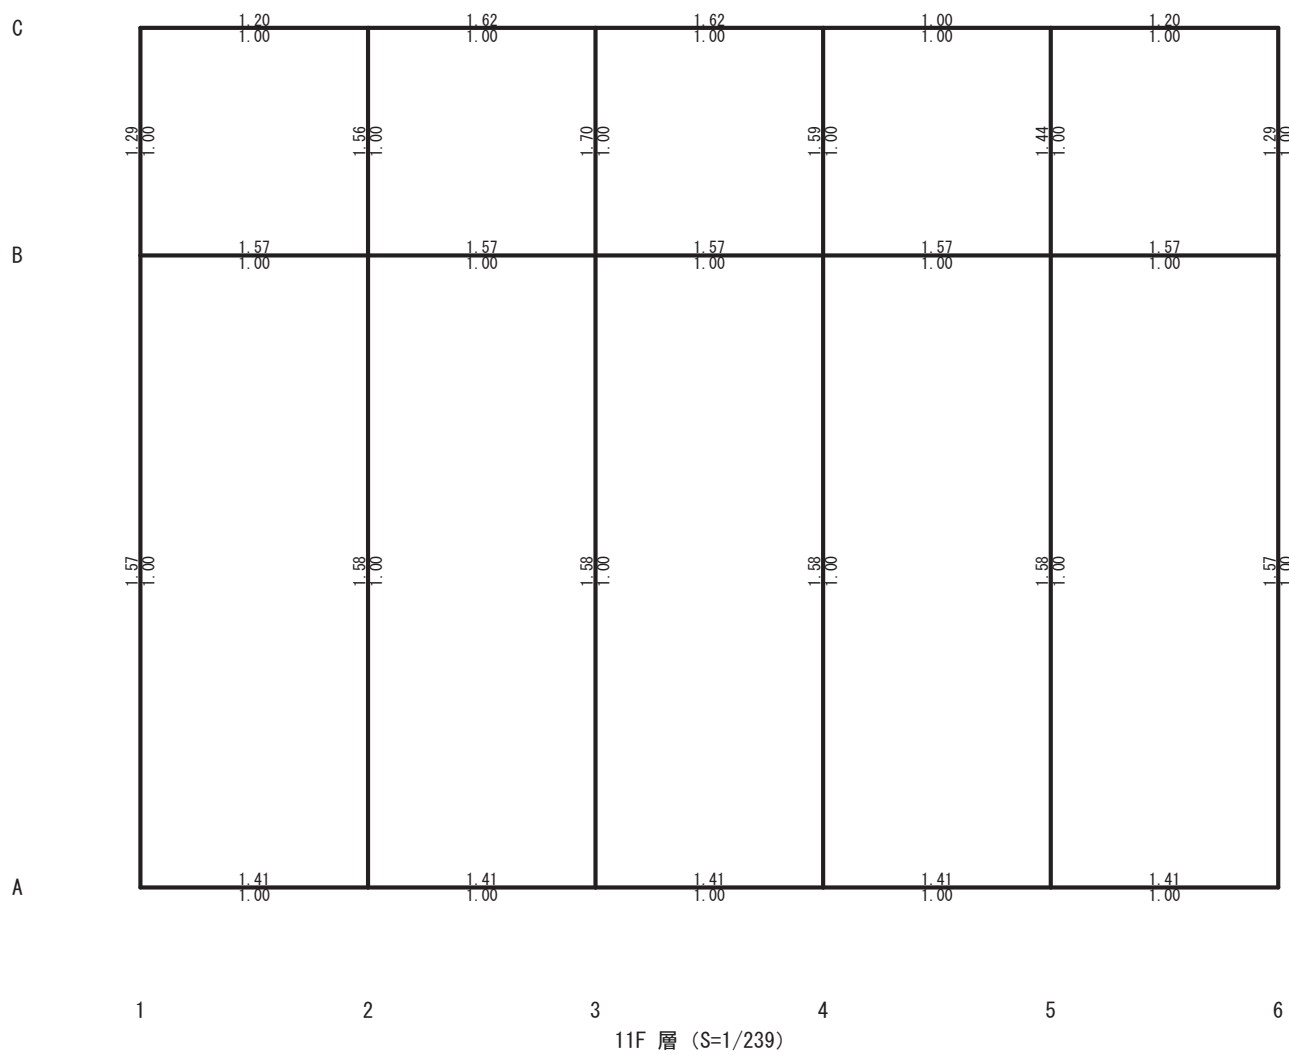


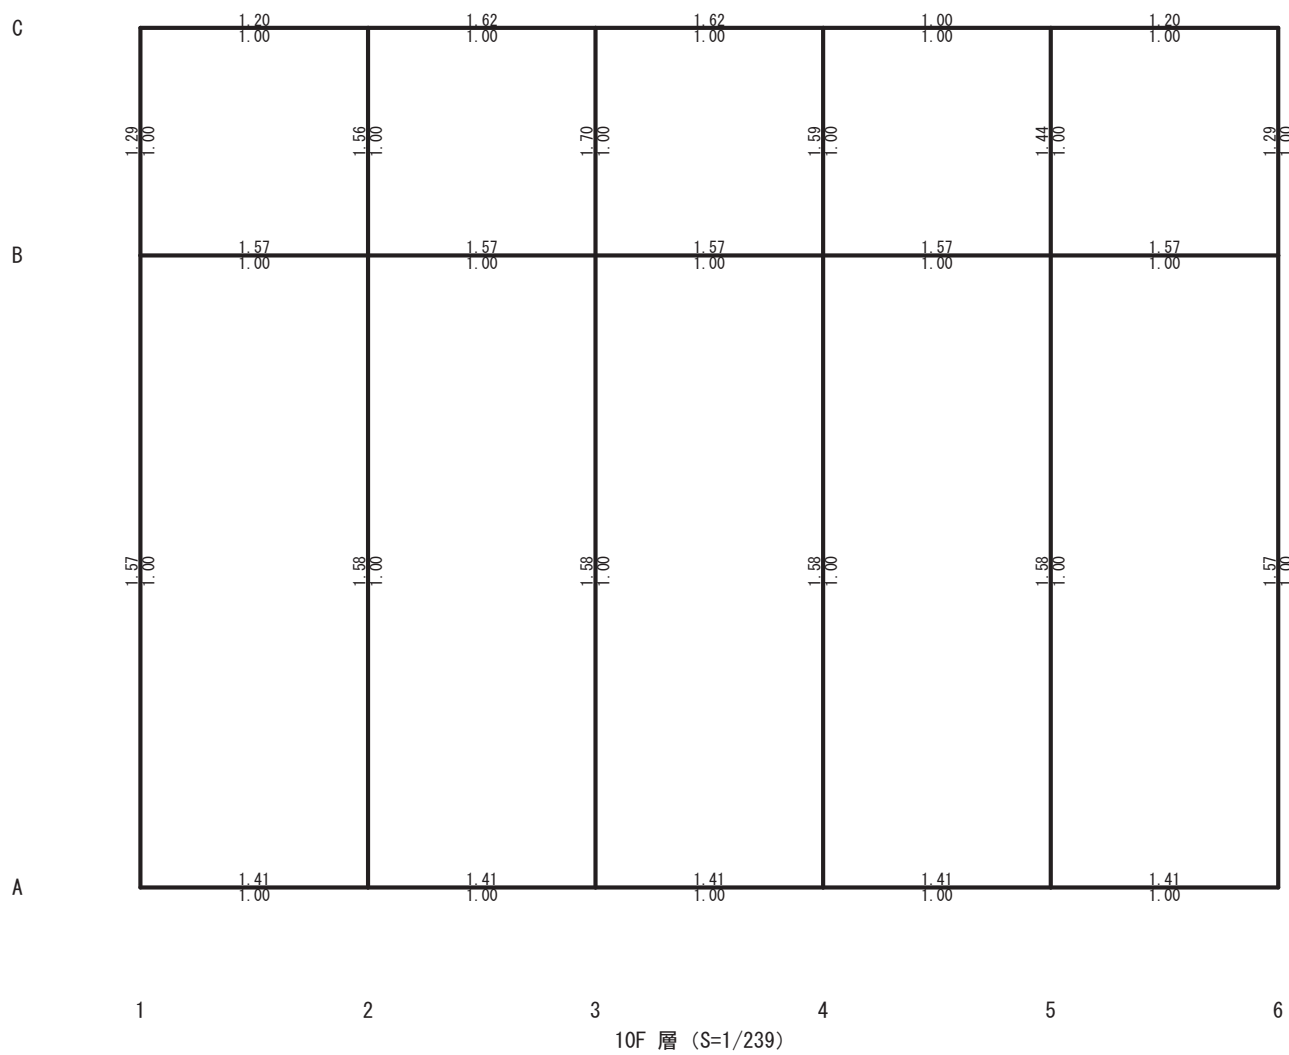


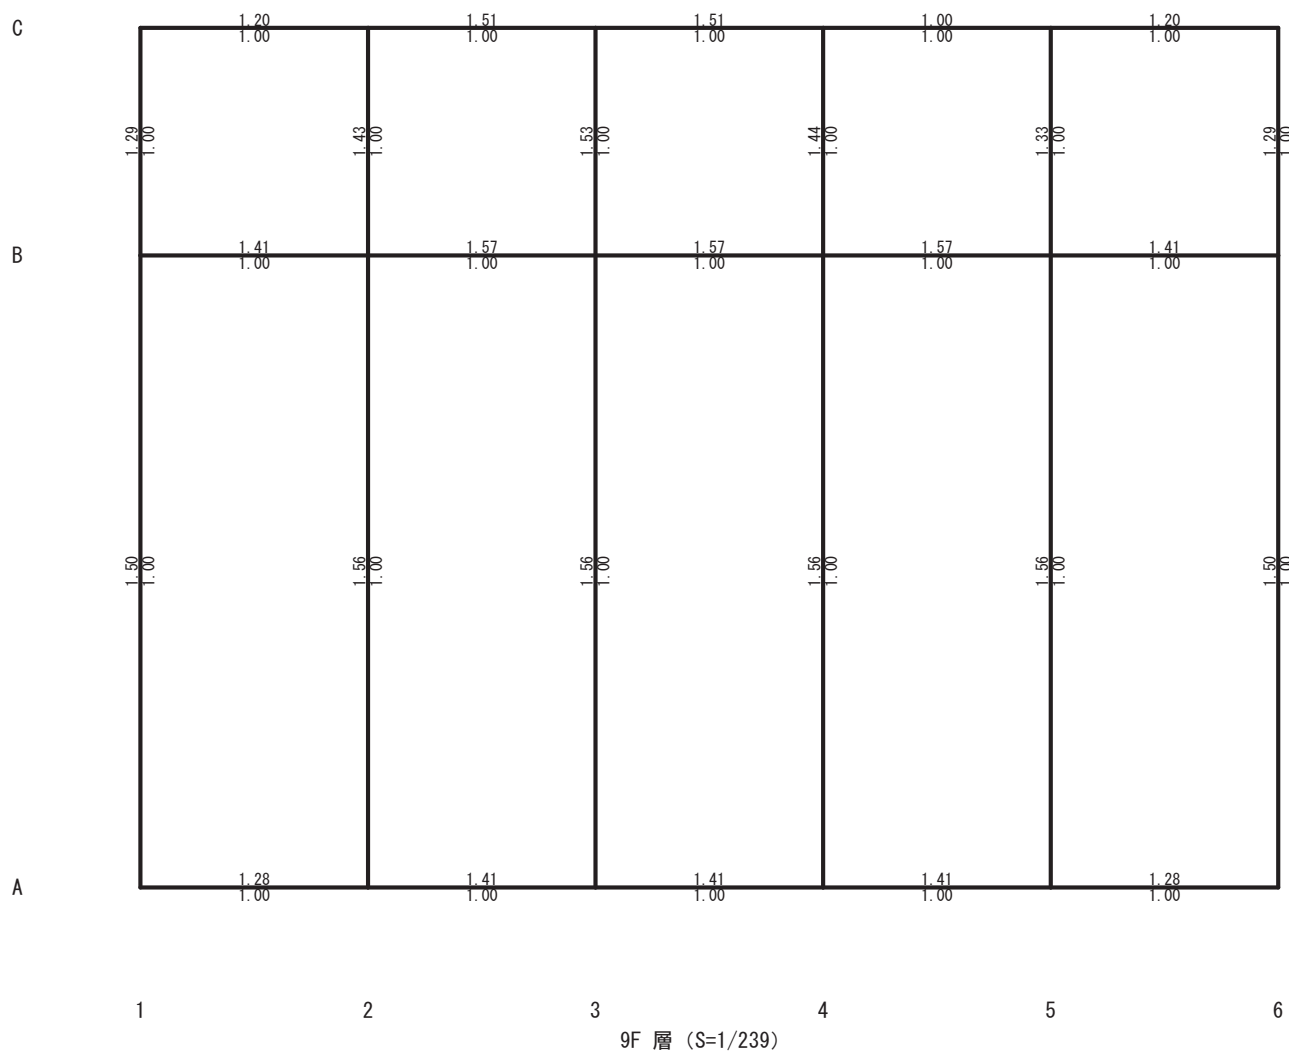


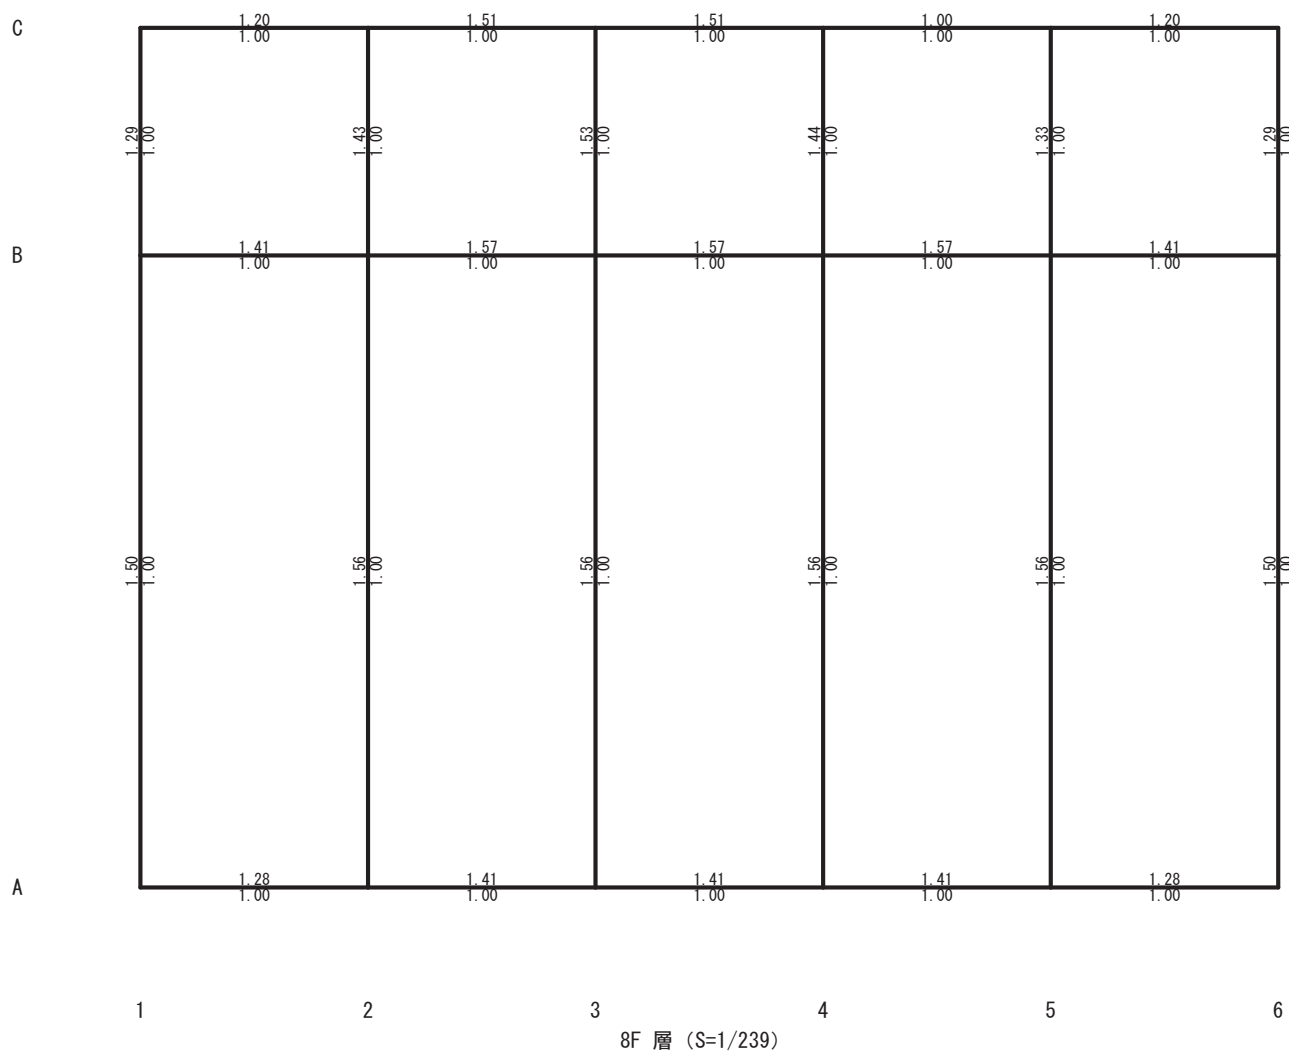


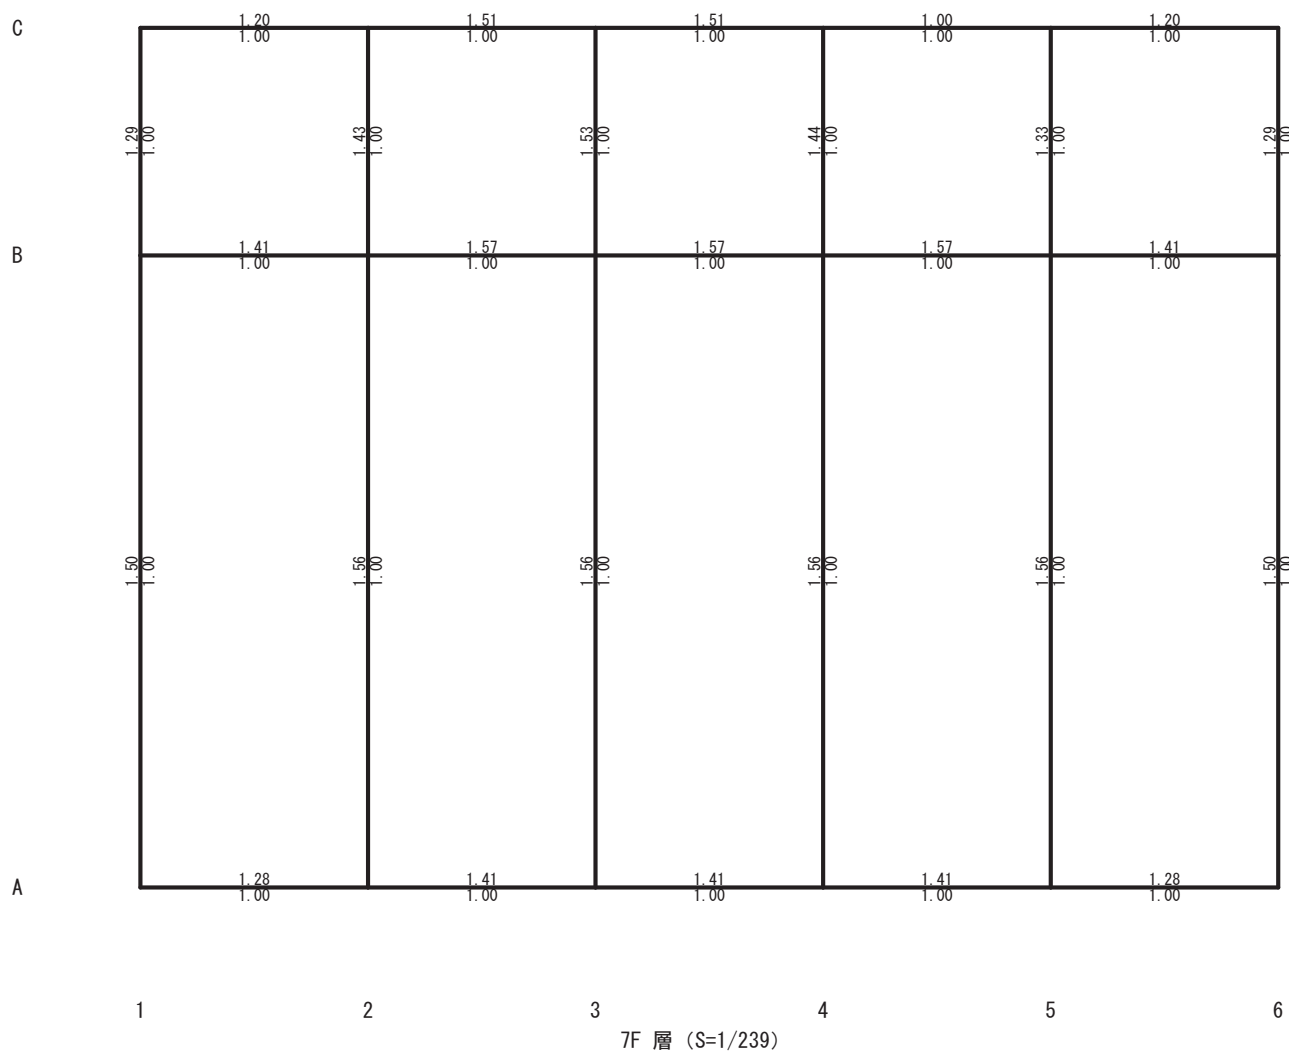


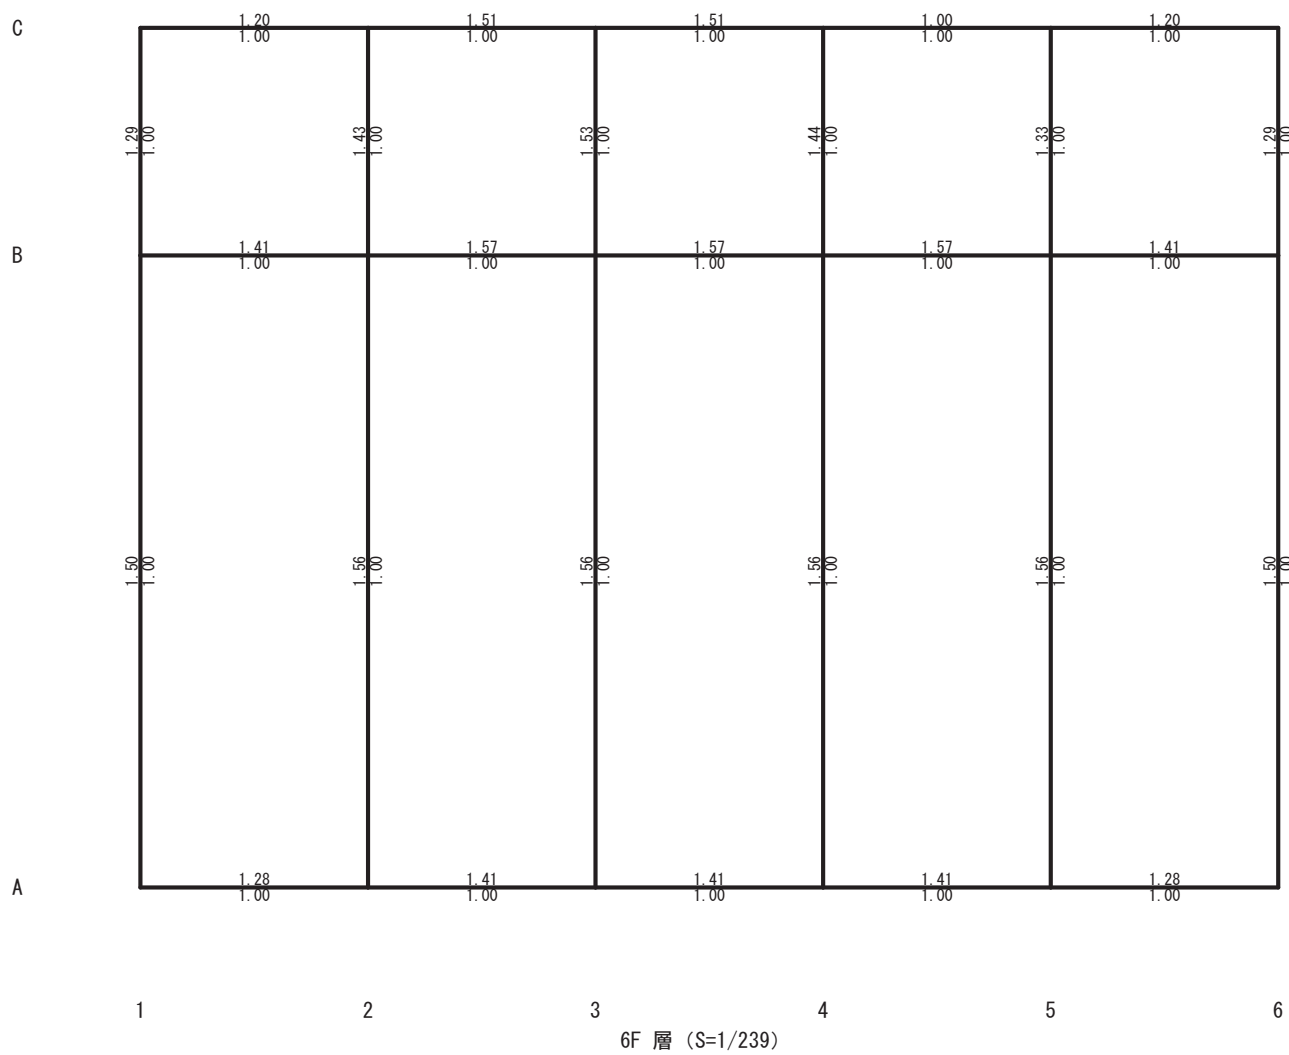


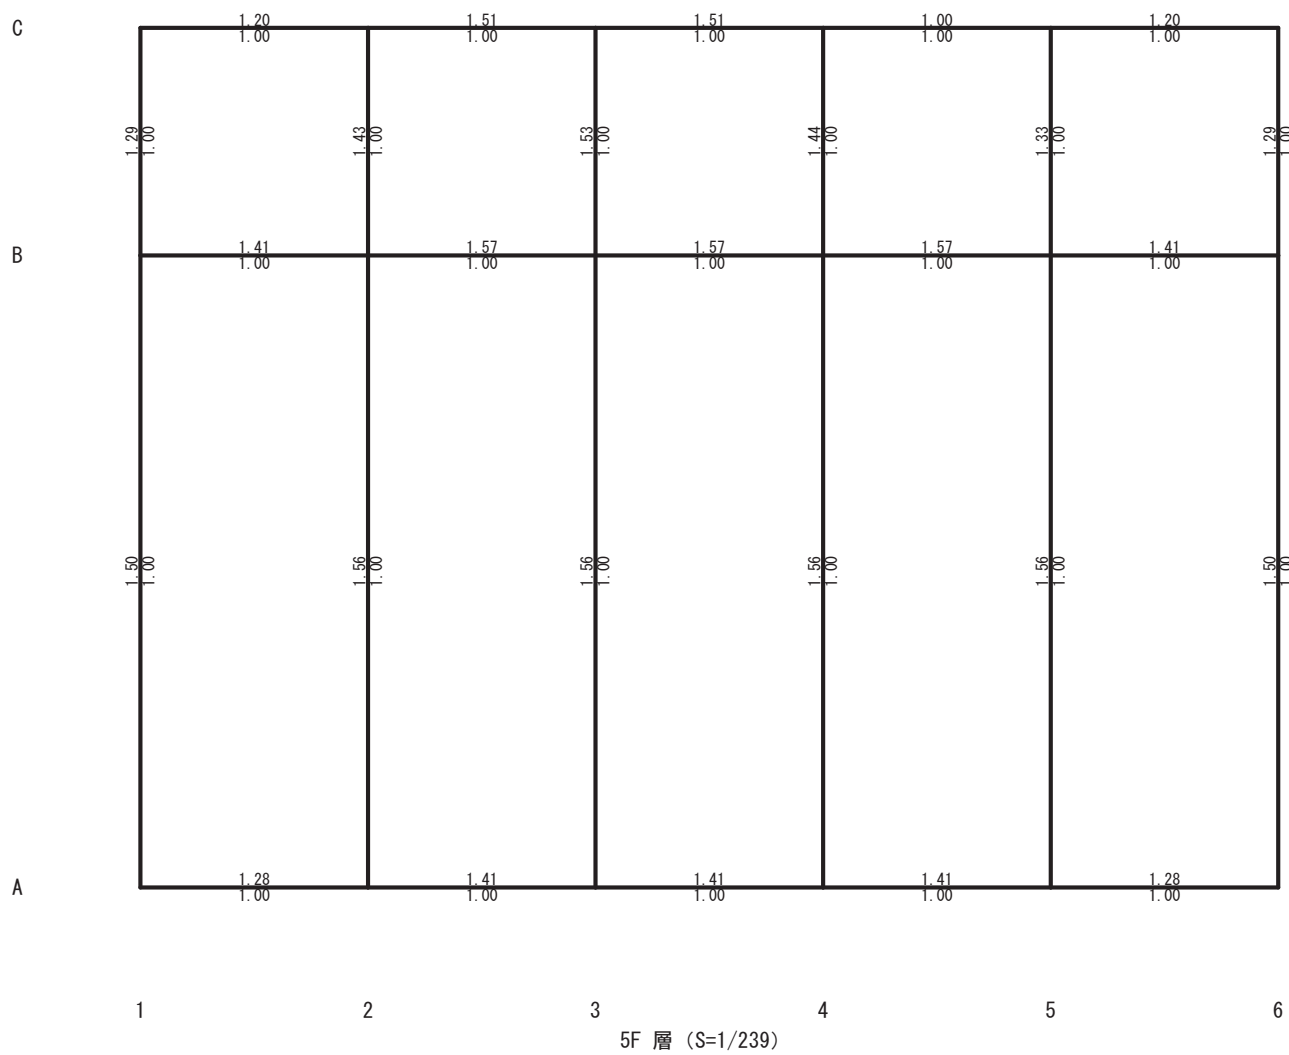

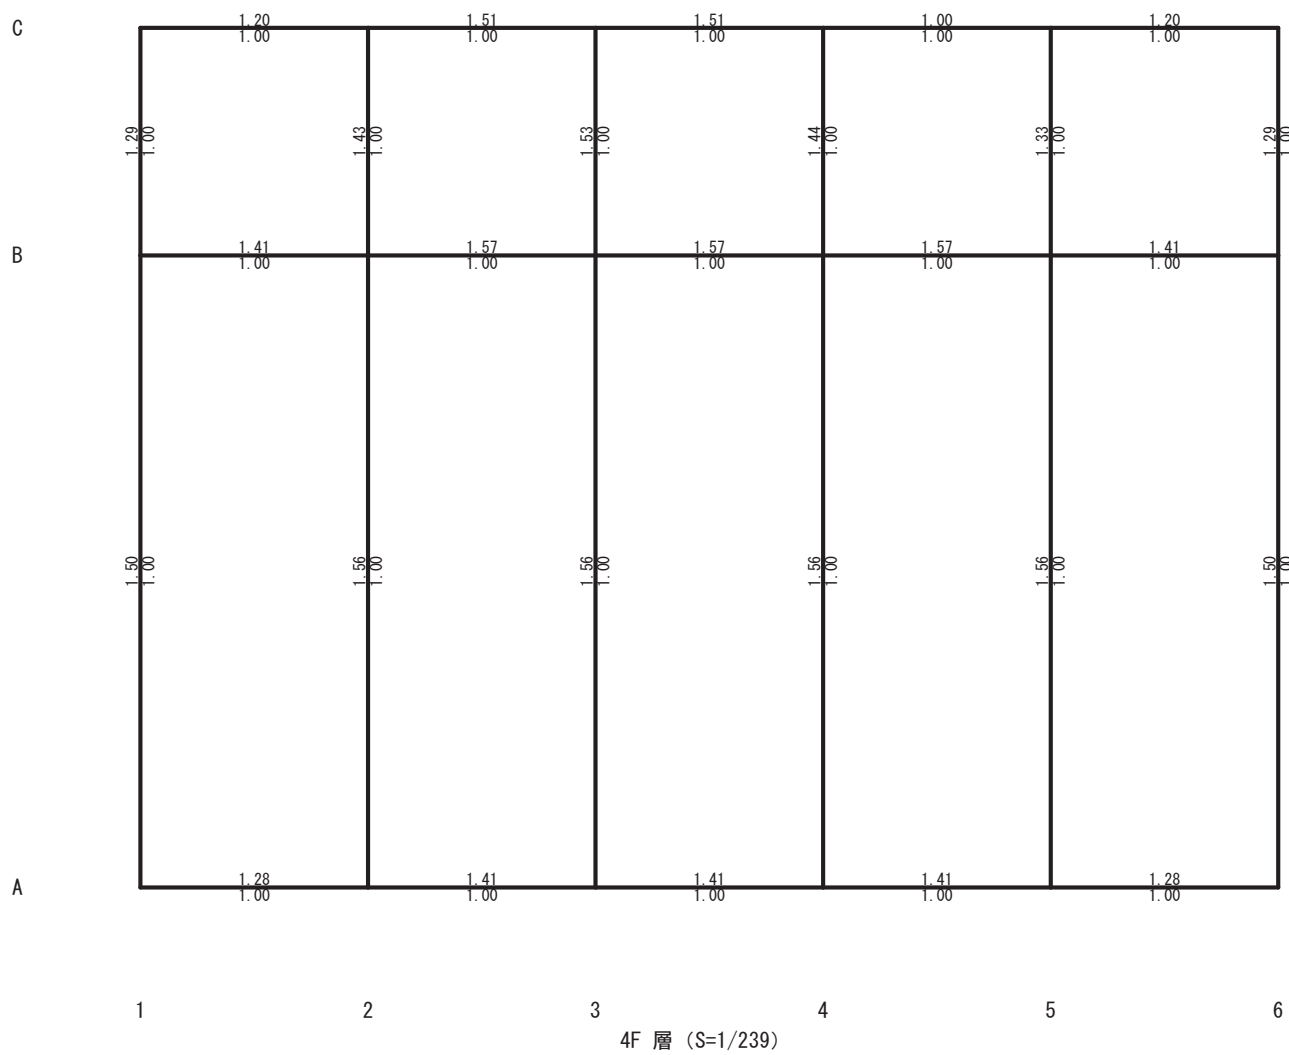

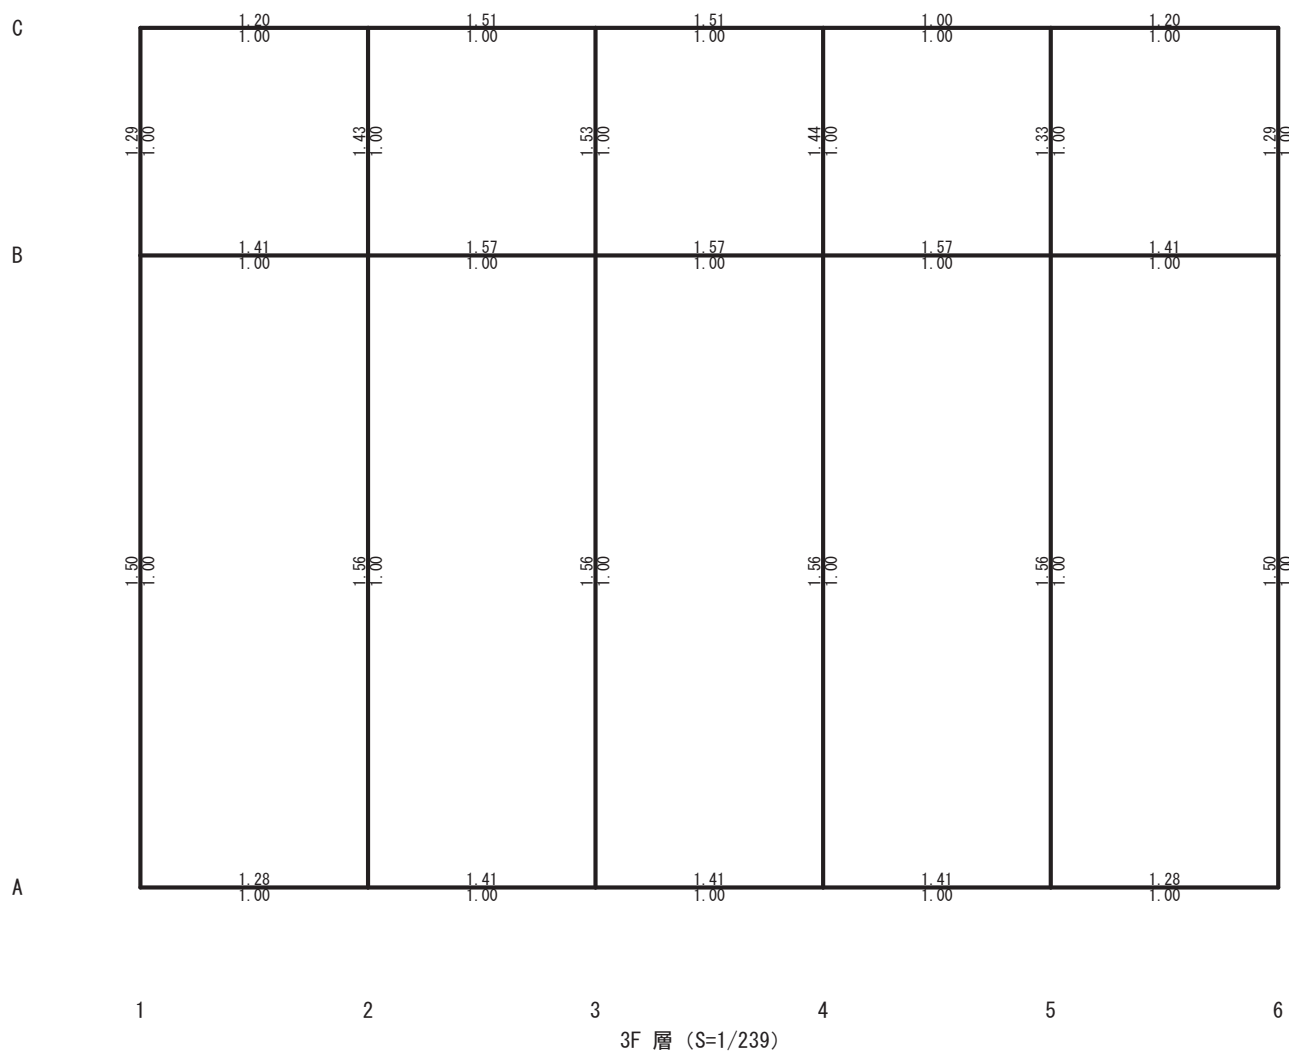


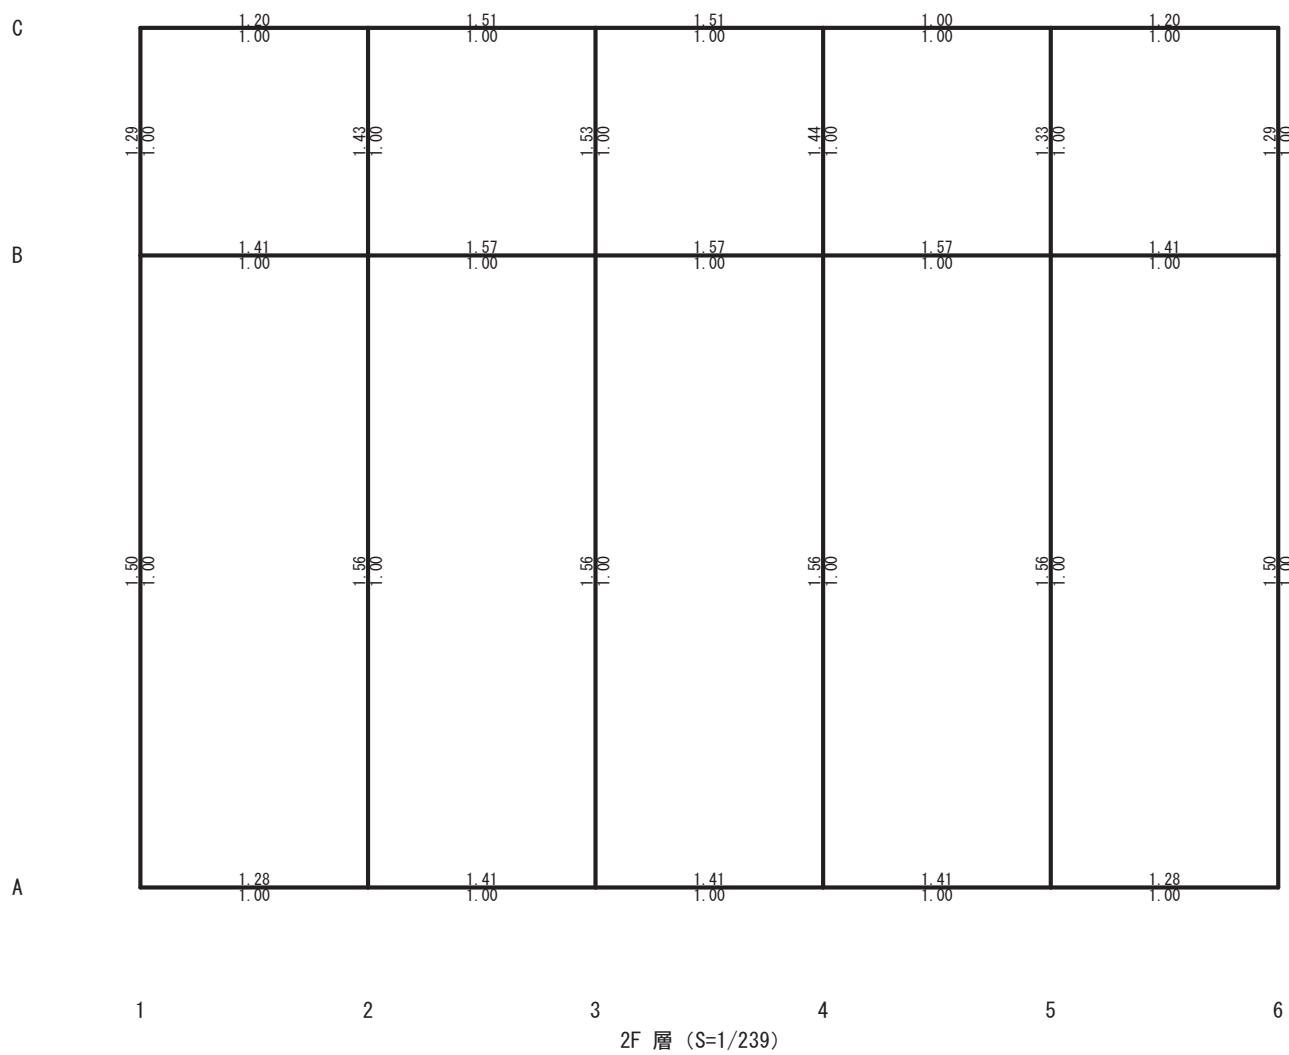

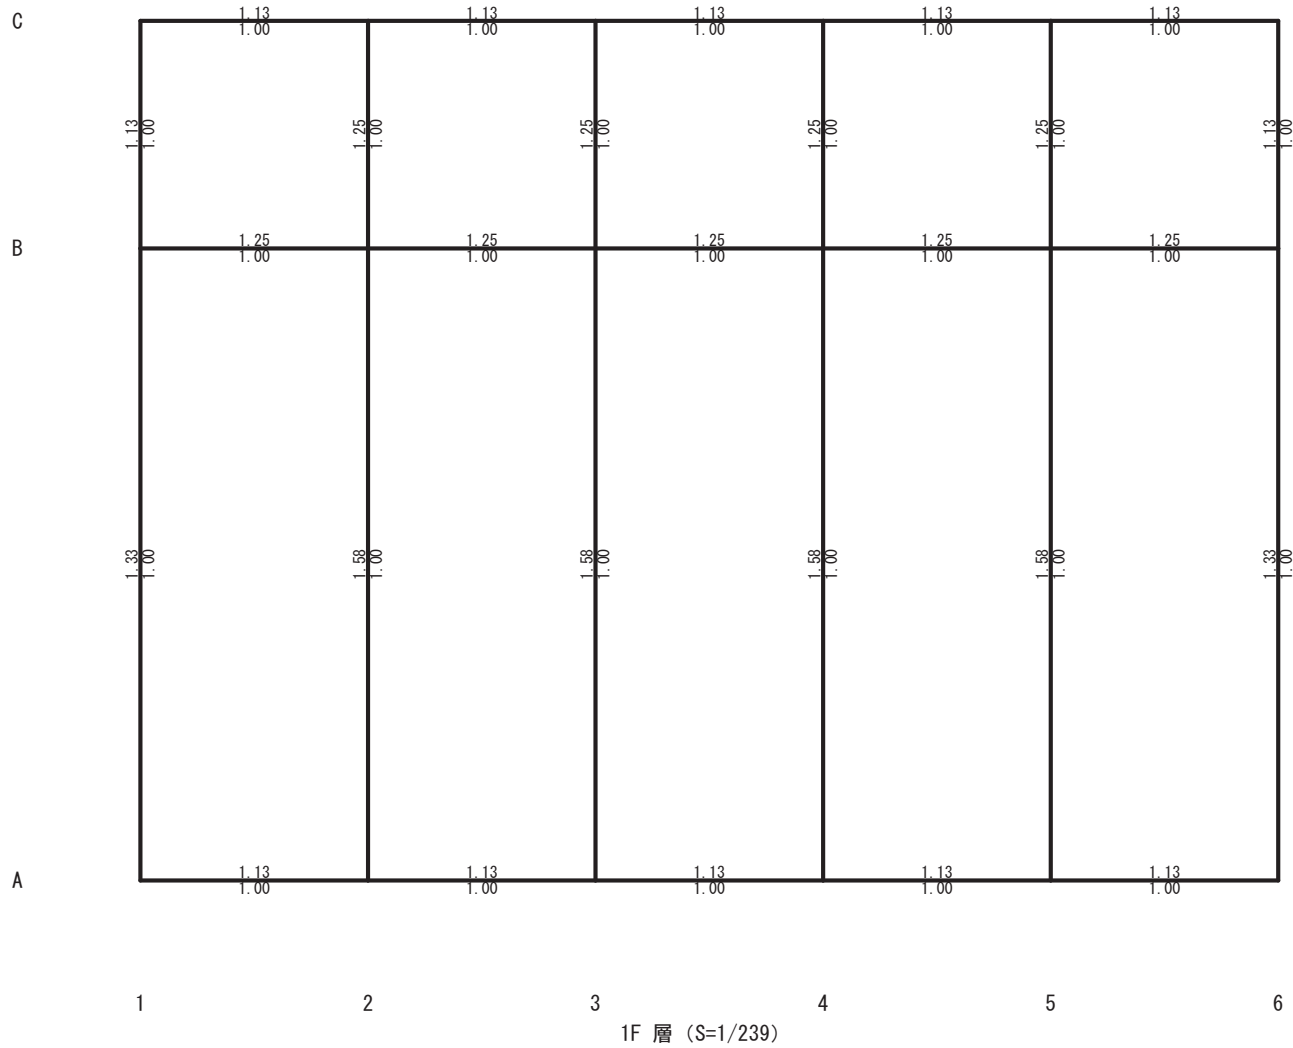



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

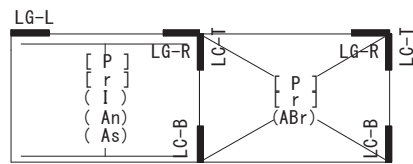



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント ($\times 10^5 \text{ cm}^4$)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm^2)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm^2)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 $= r \times AB$ (cm^2)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm^2)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 $= \sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 $= 1 - 1.25P$

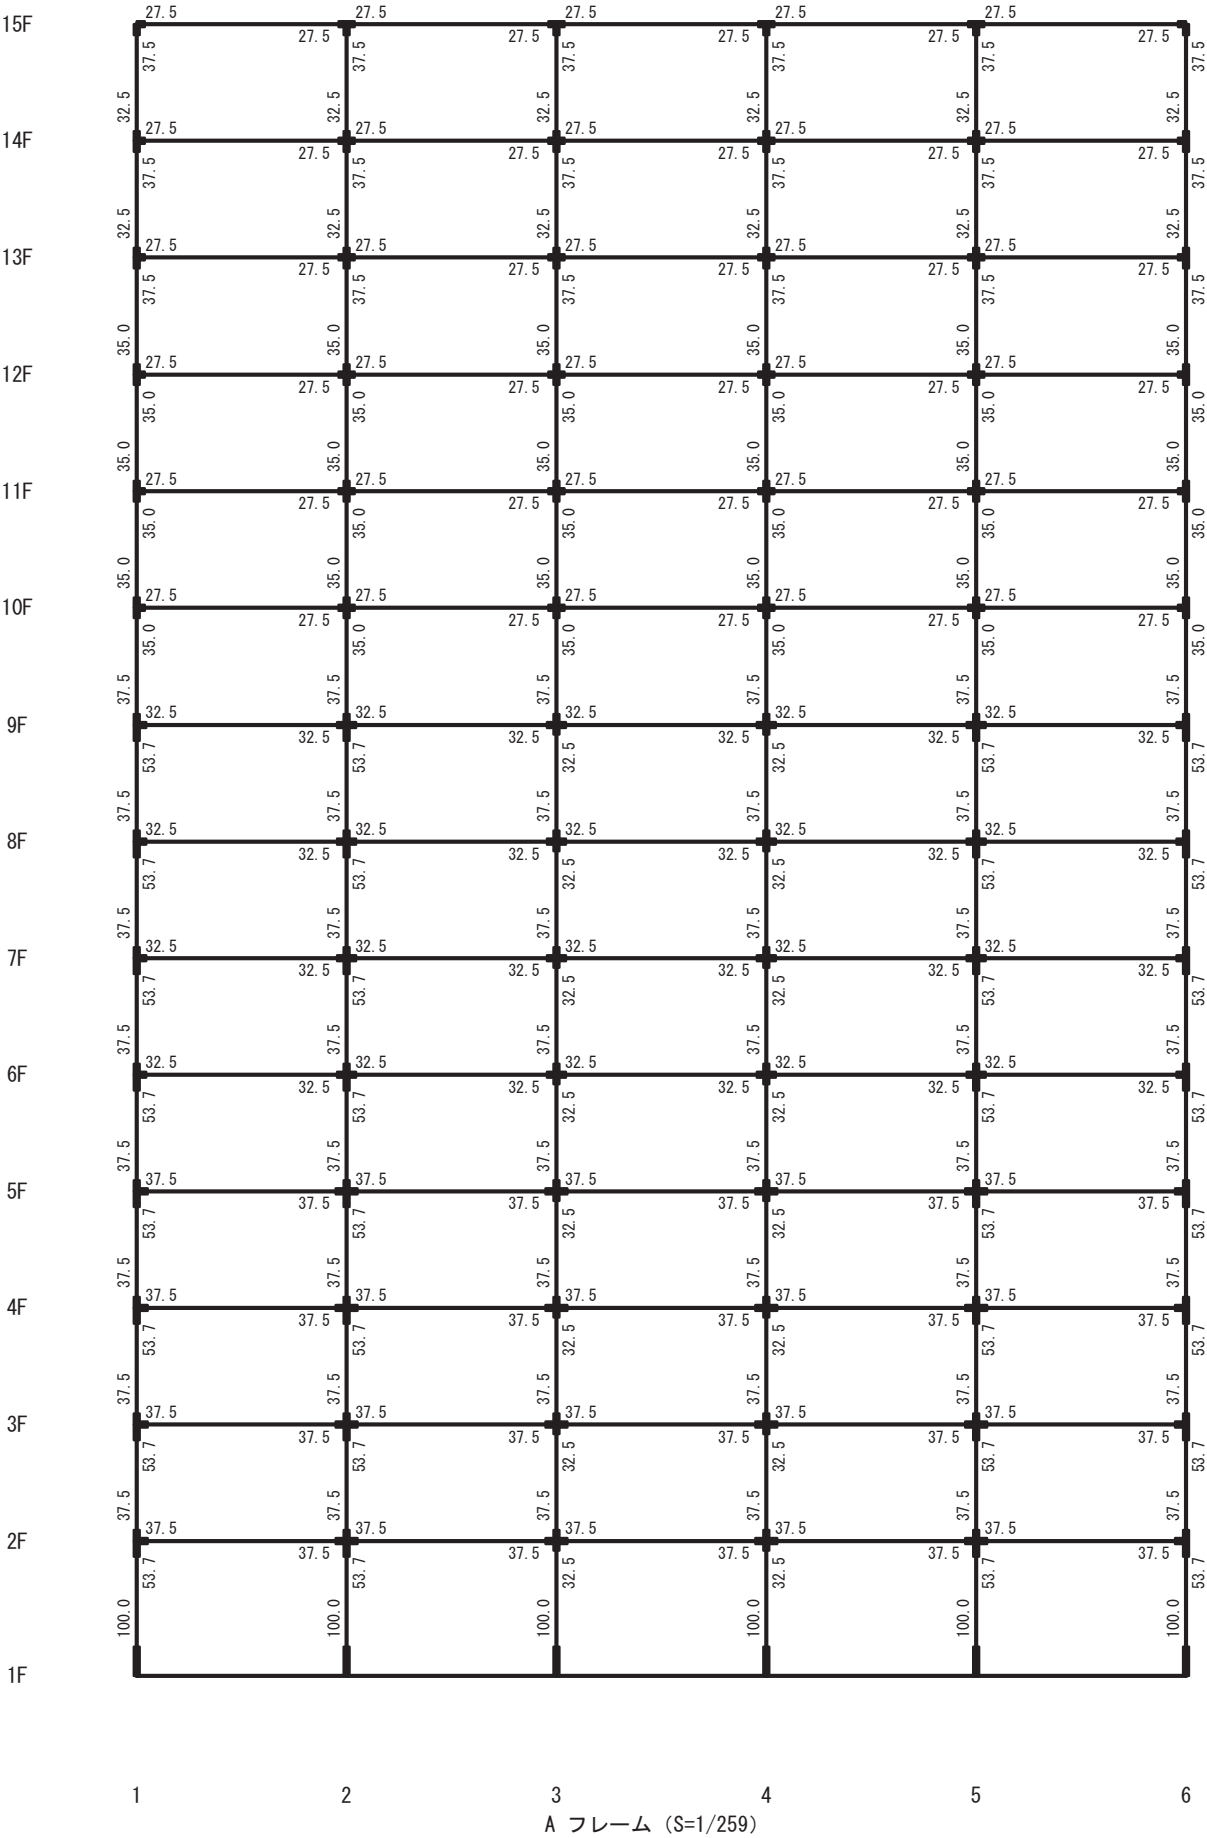


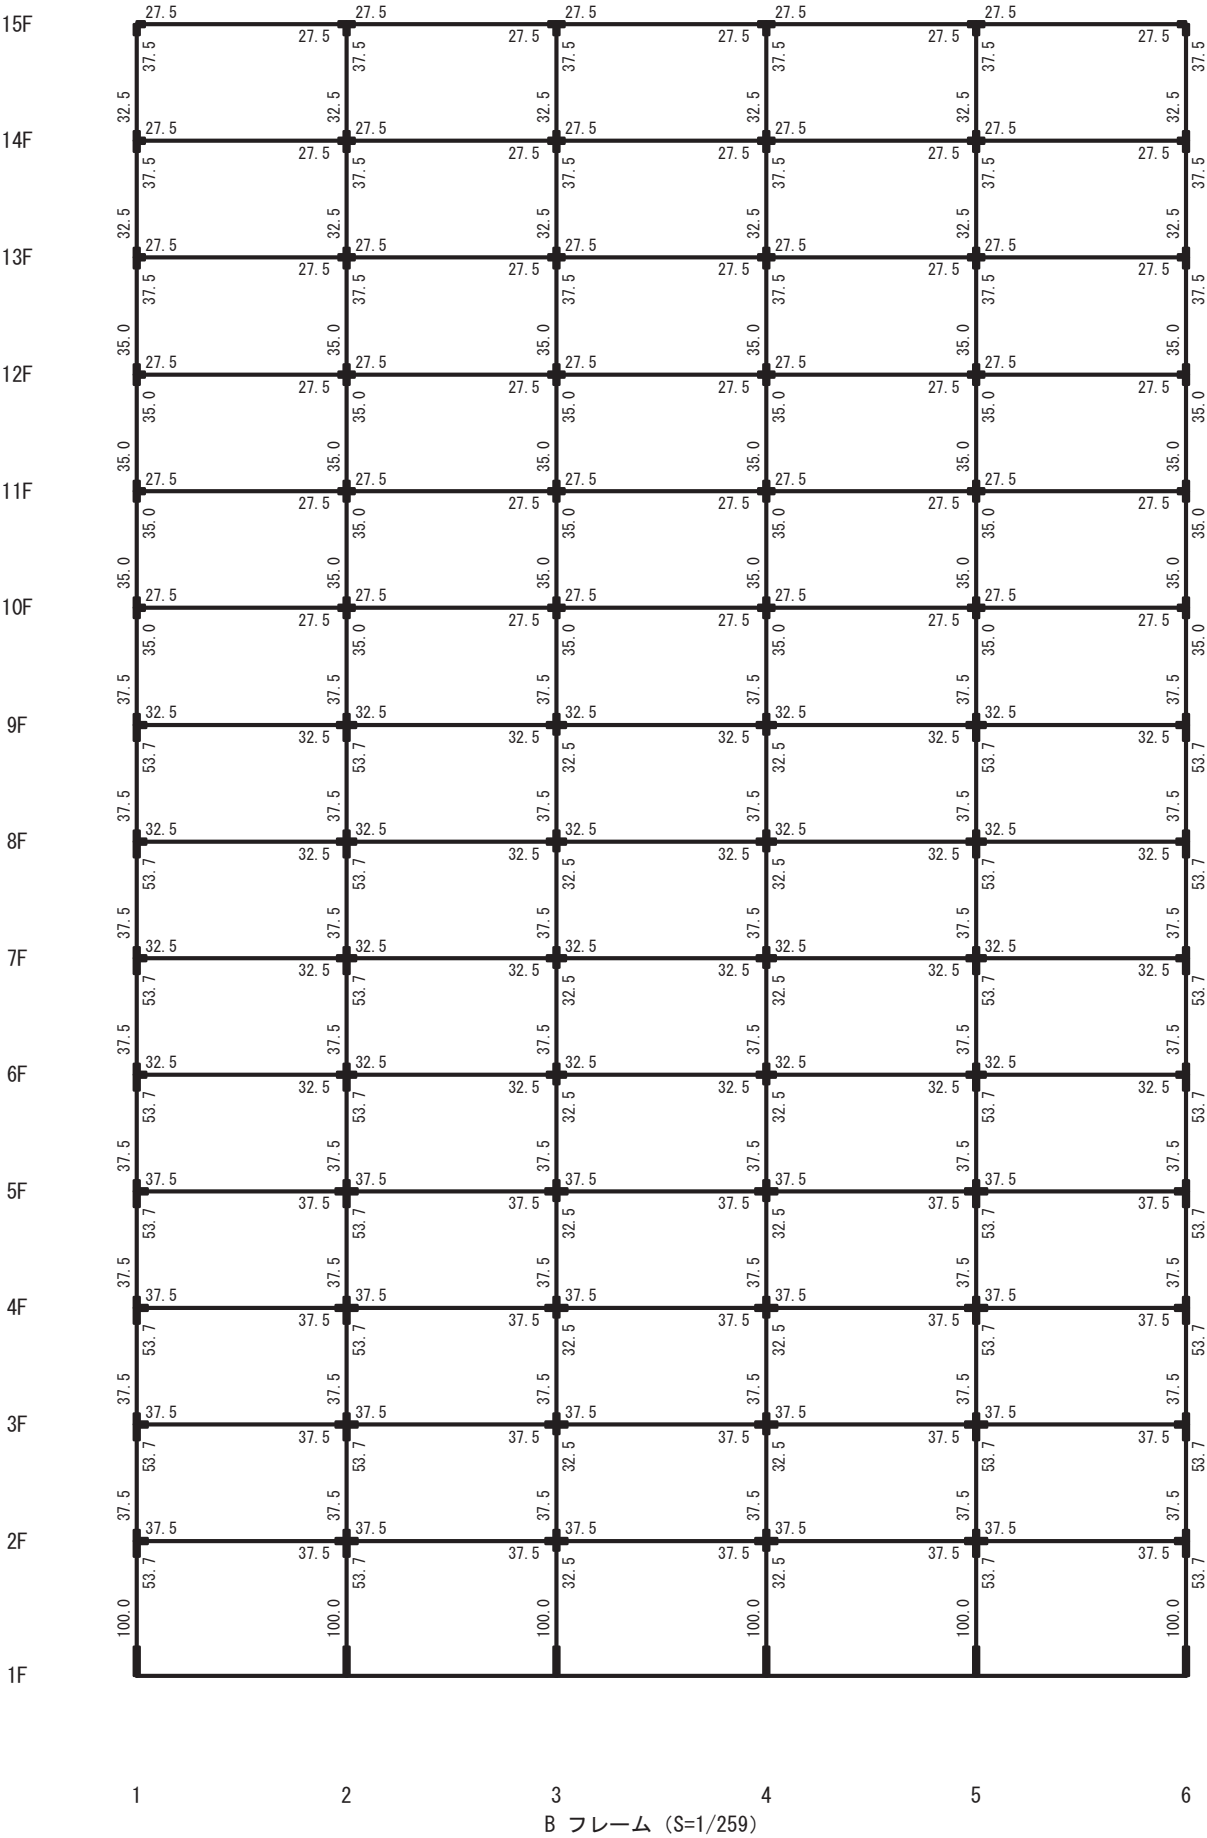


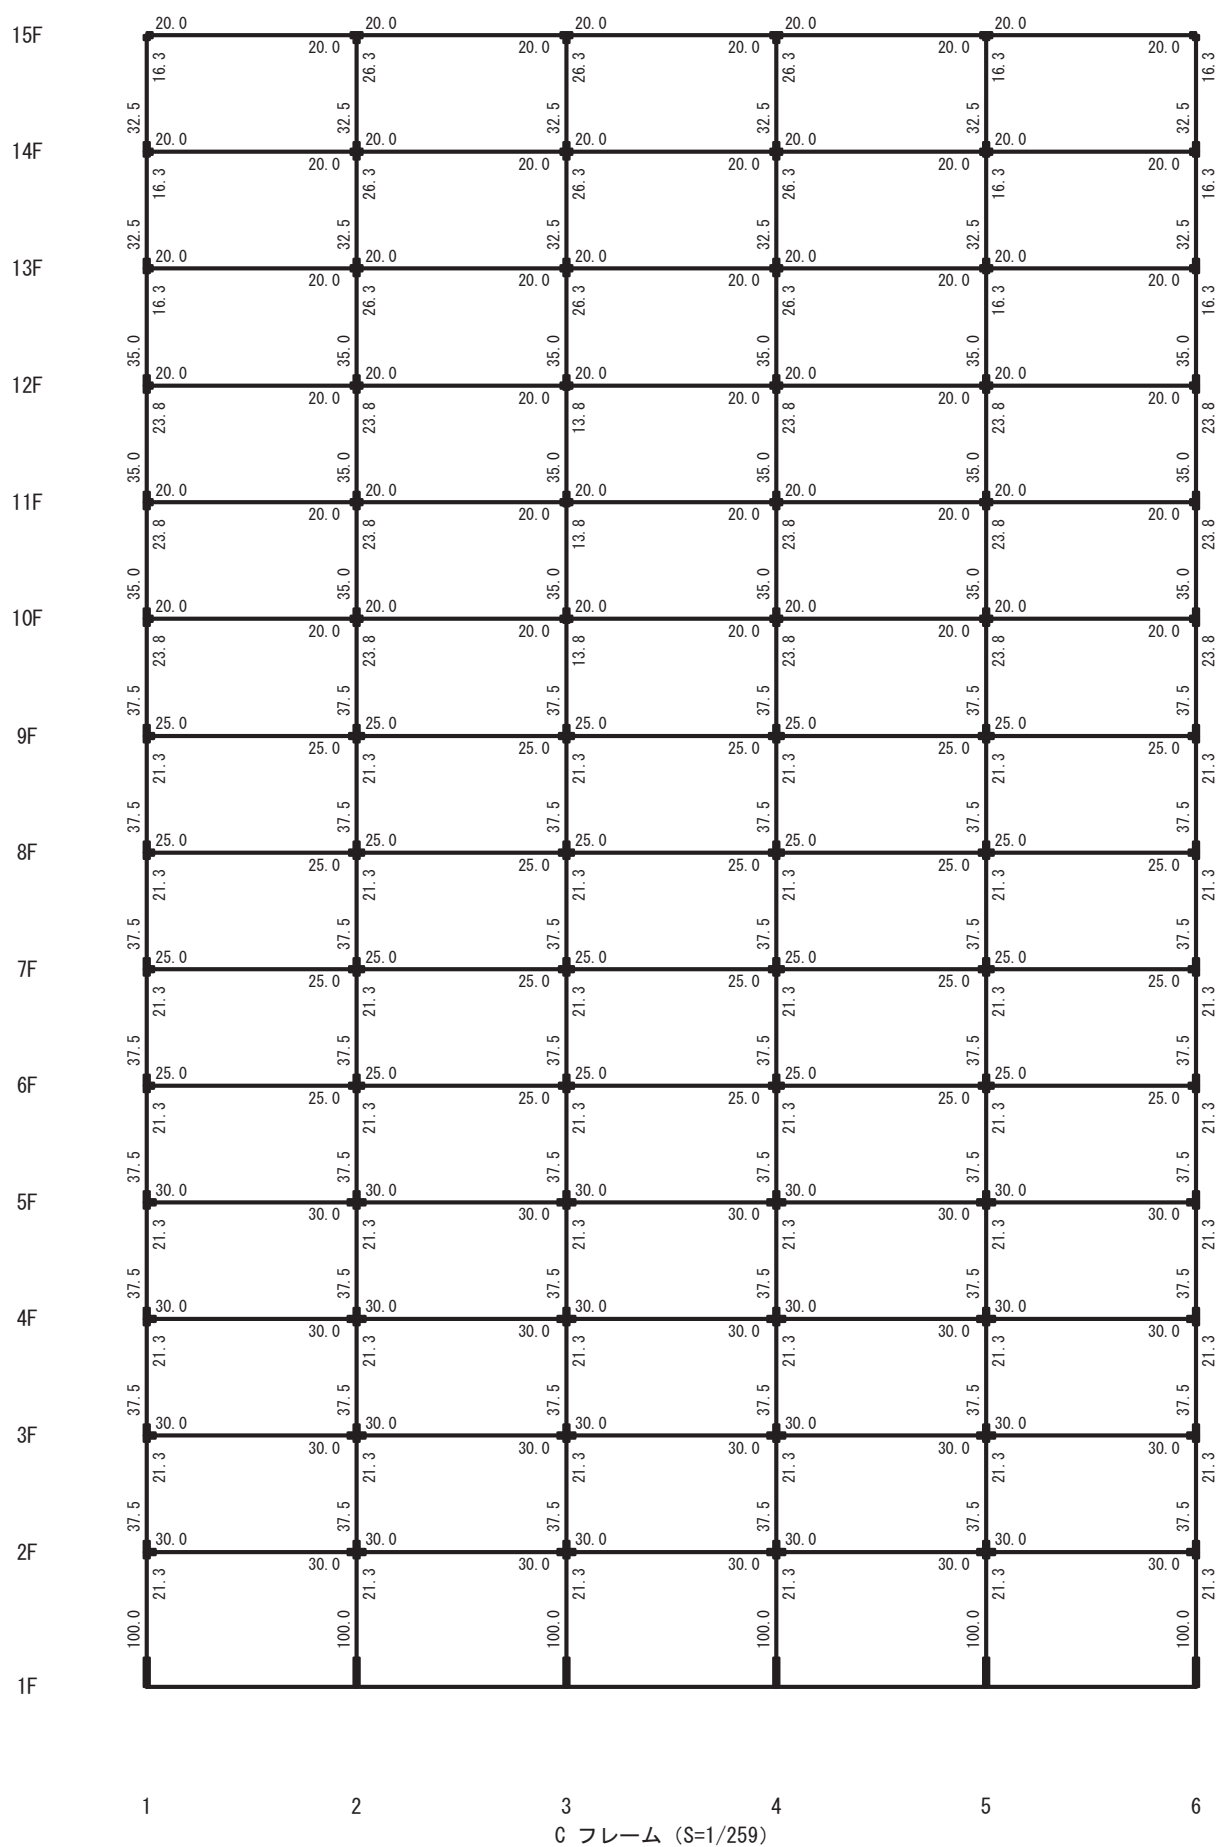


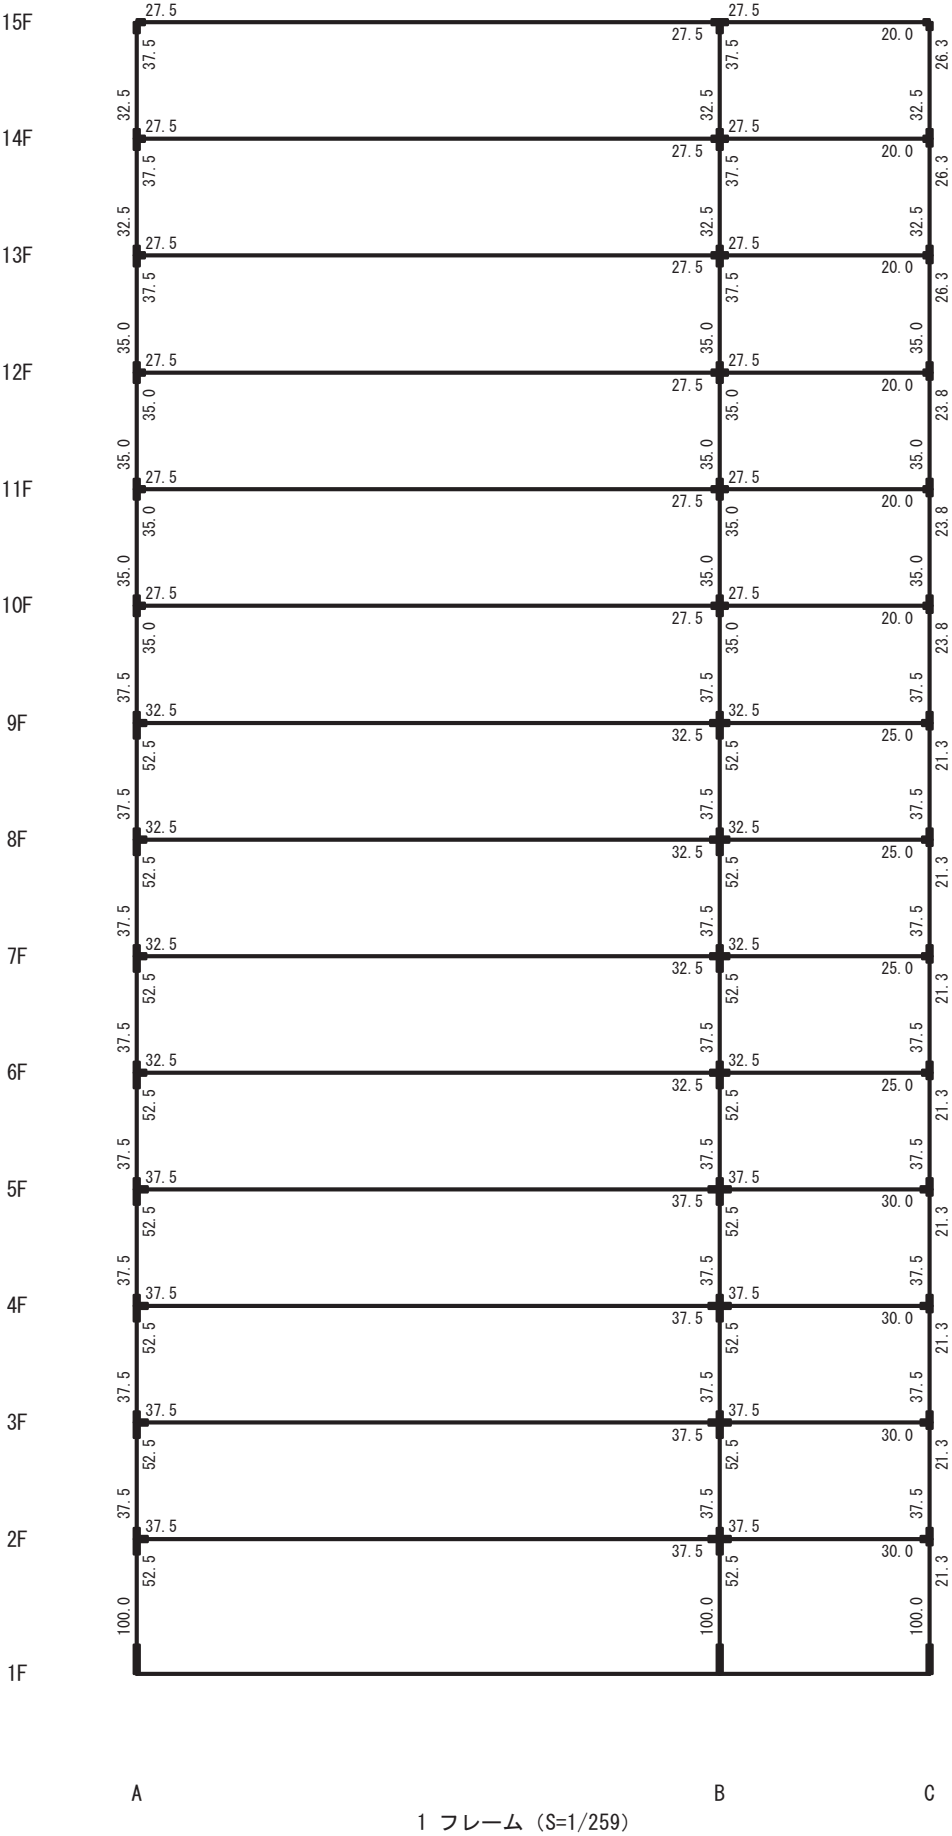


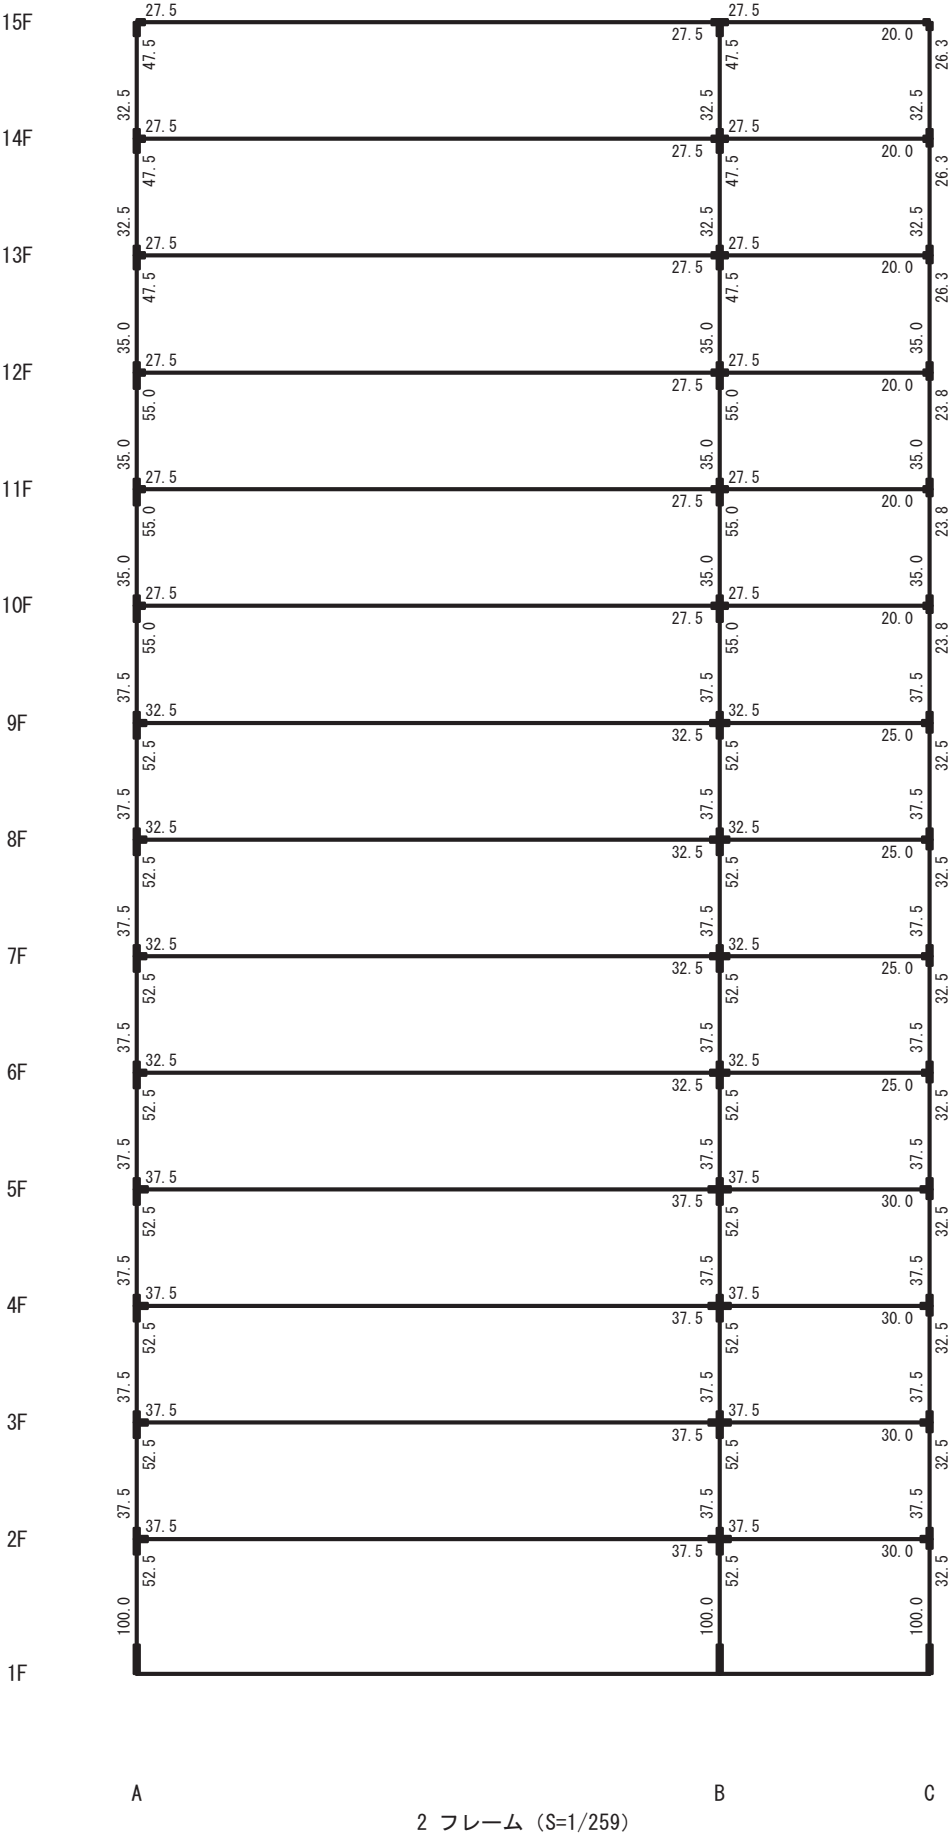

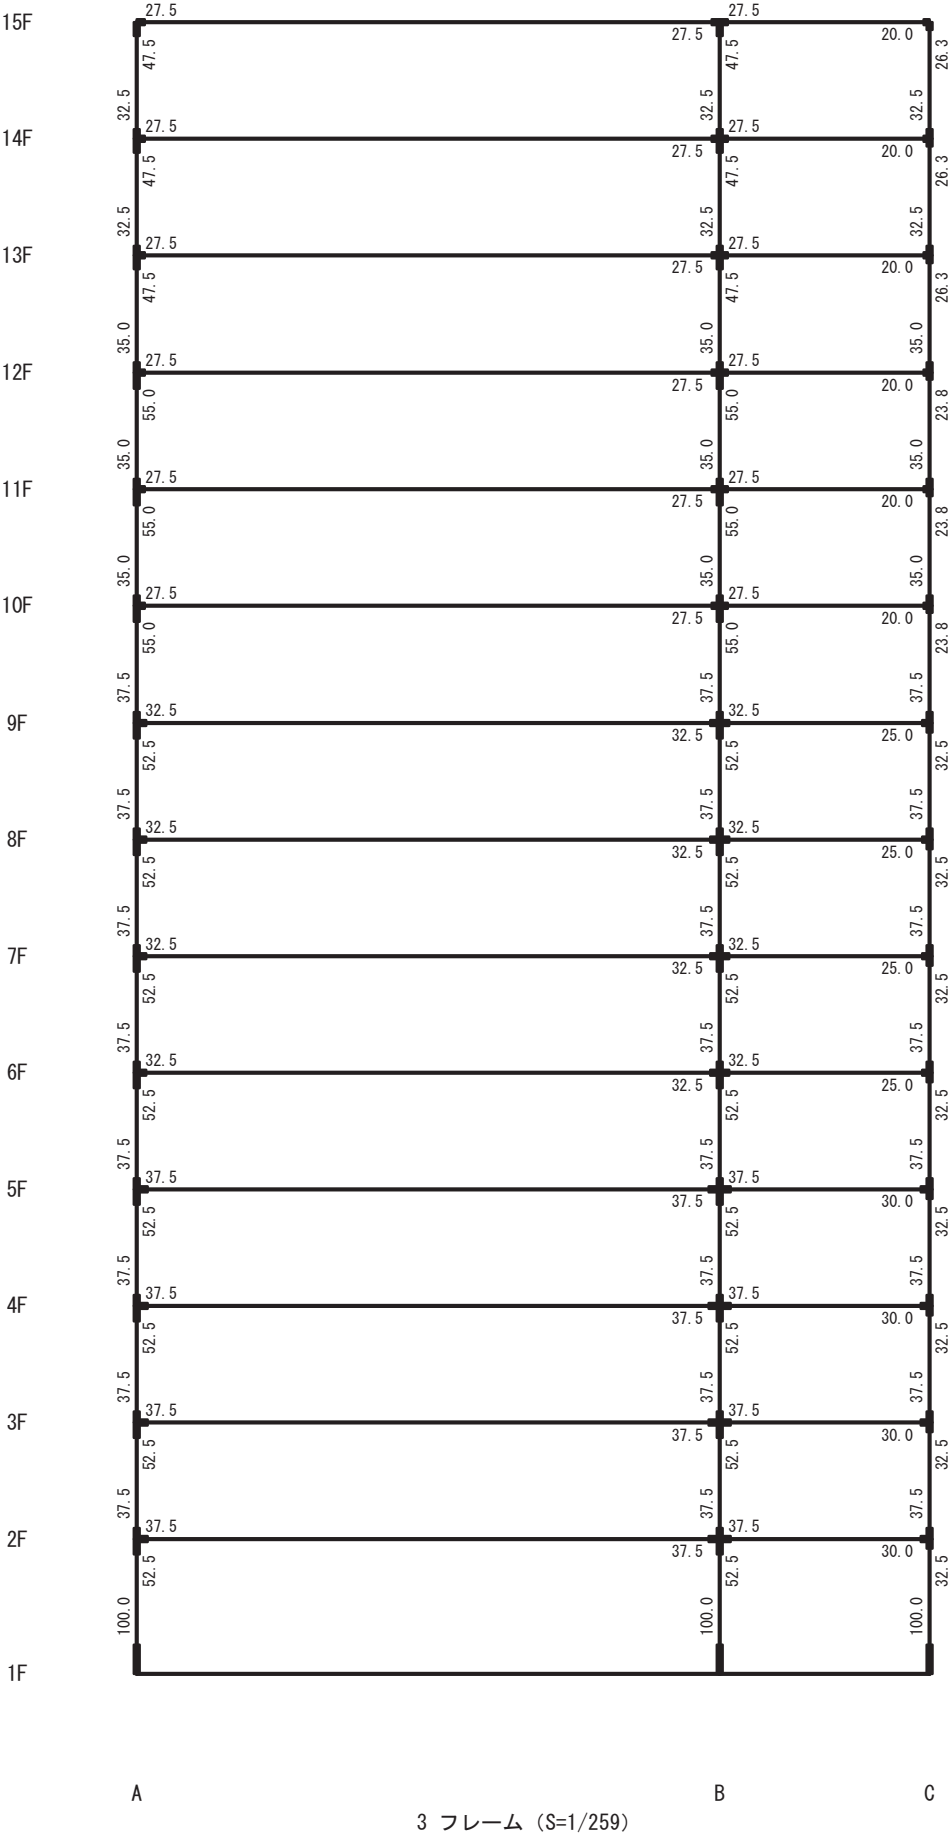

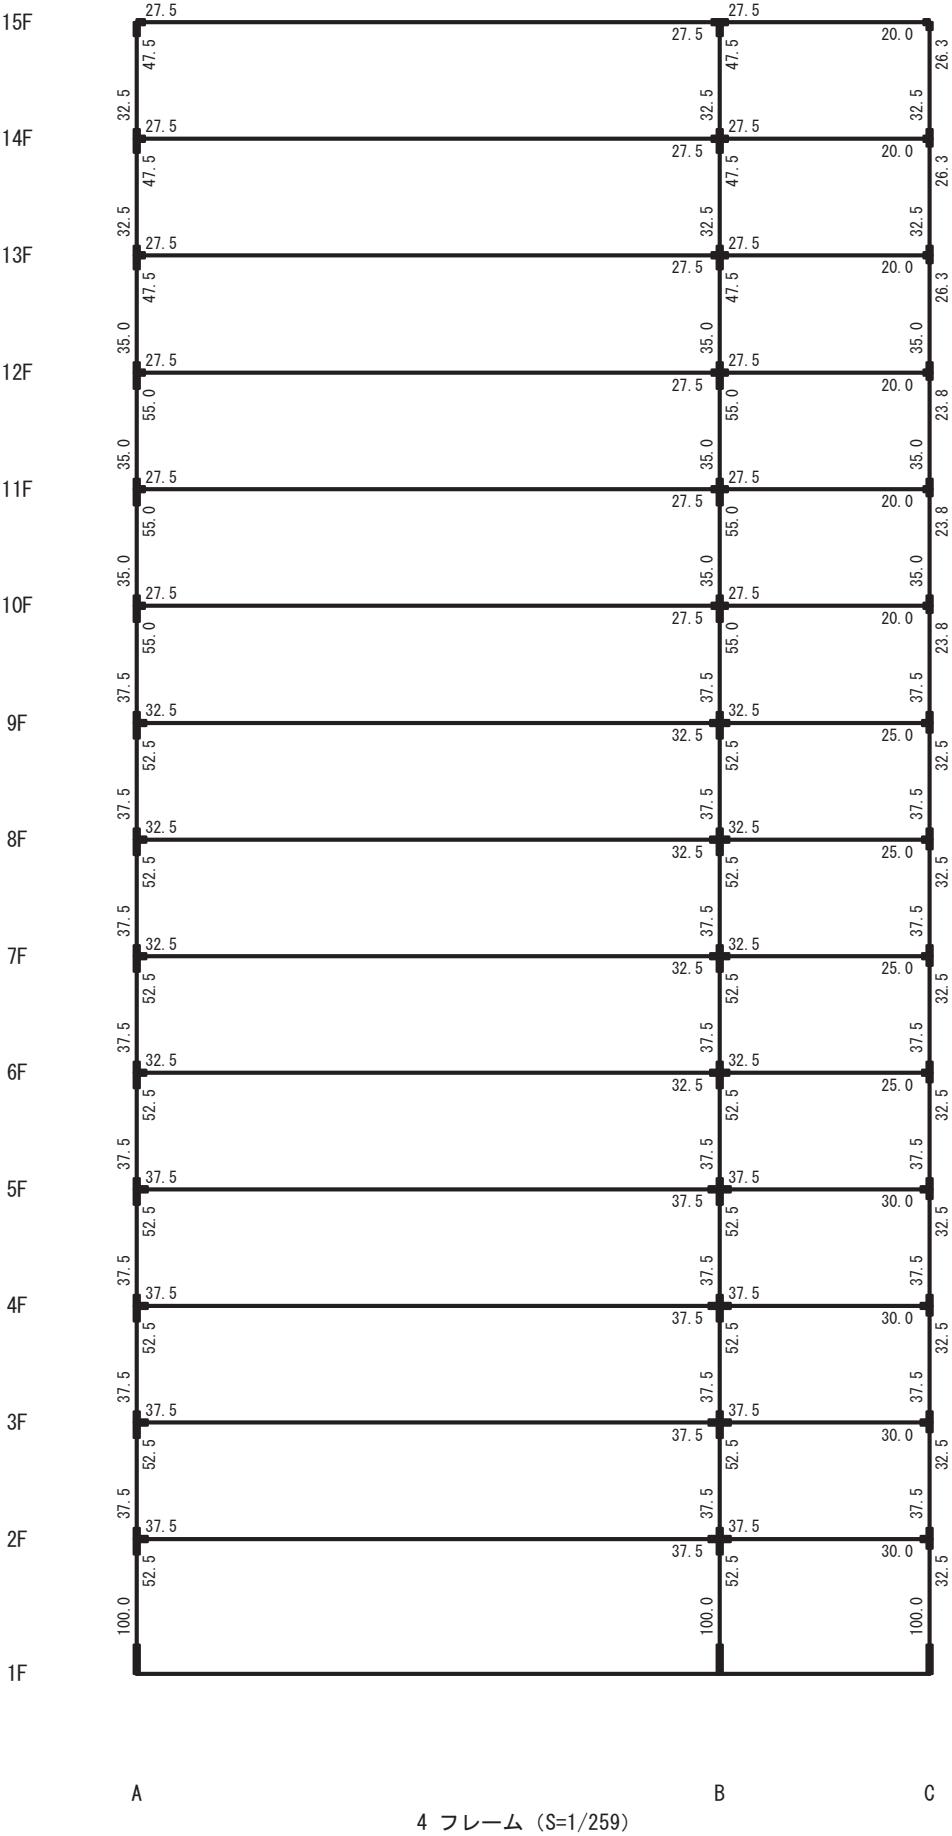

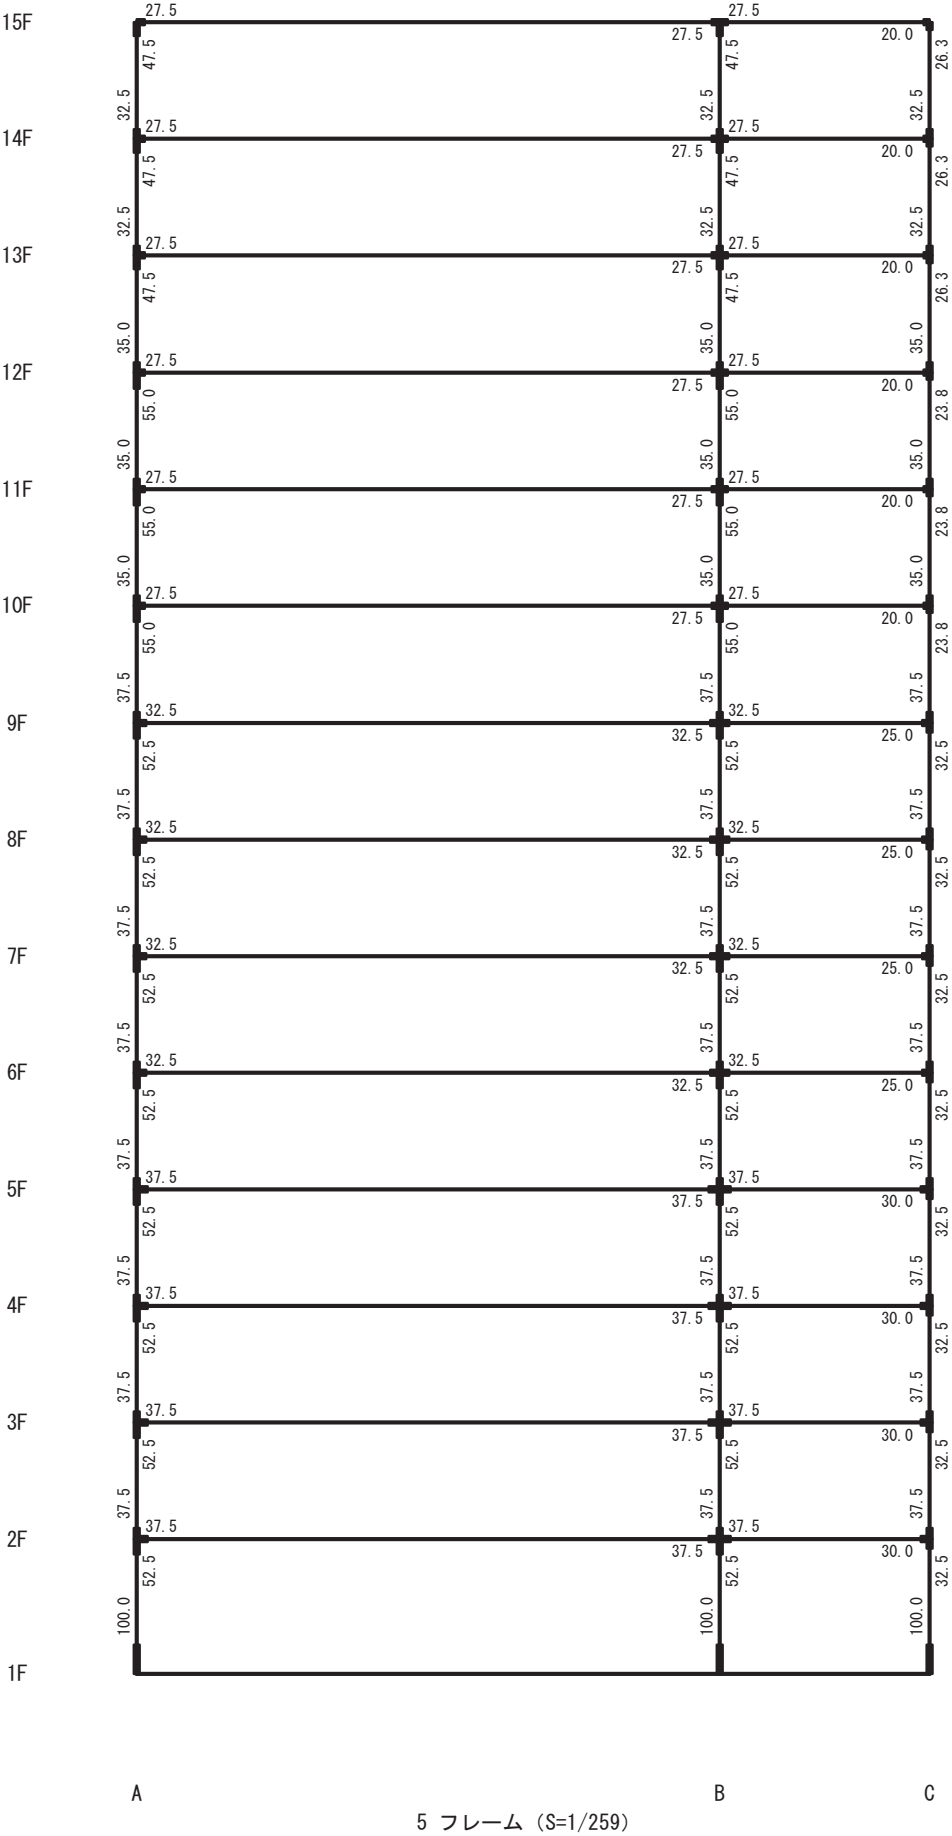

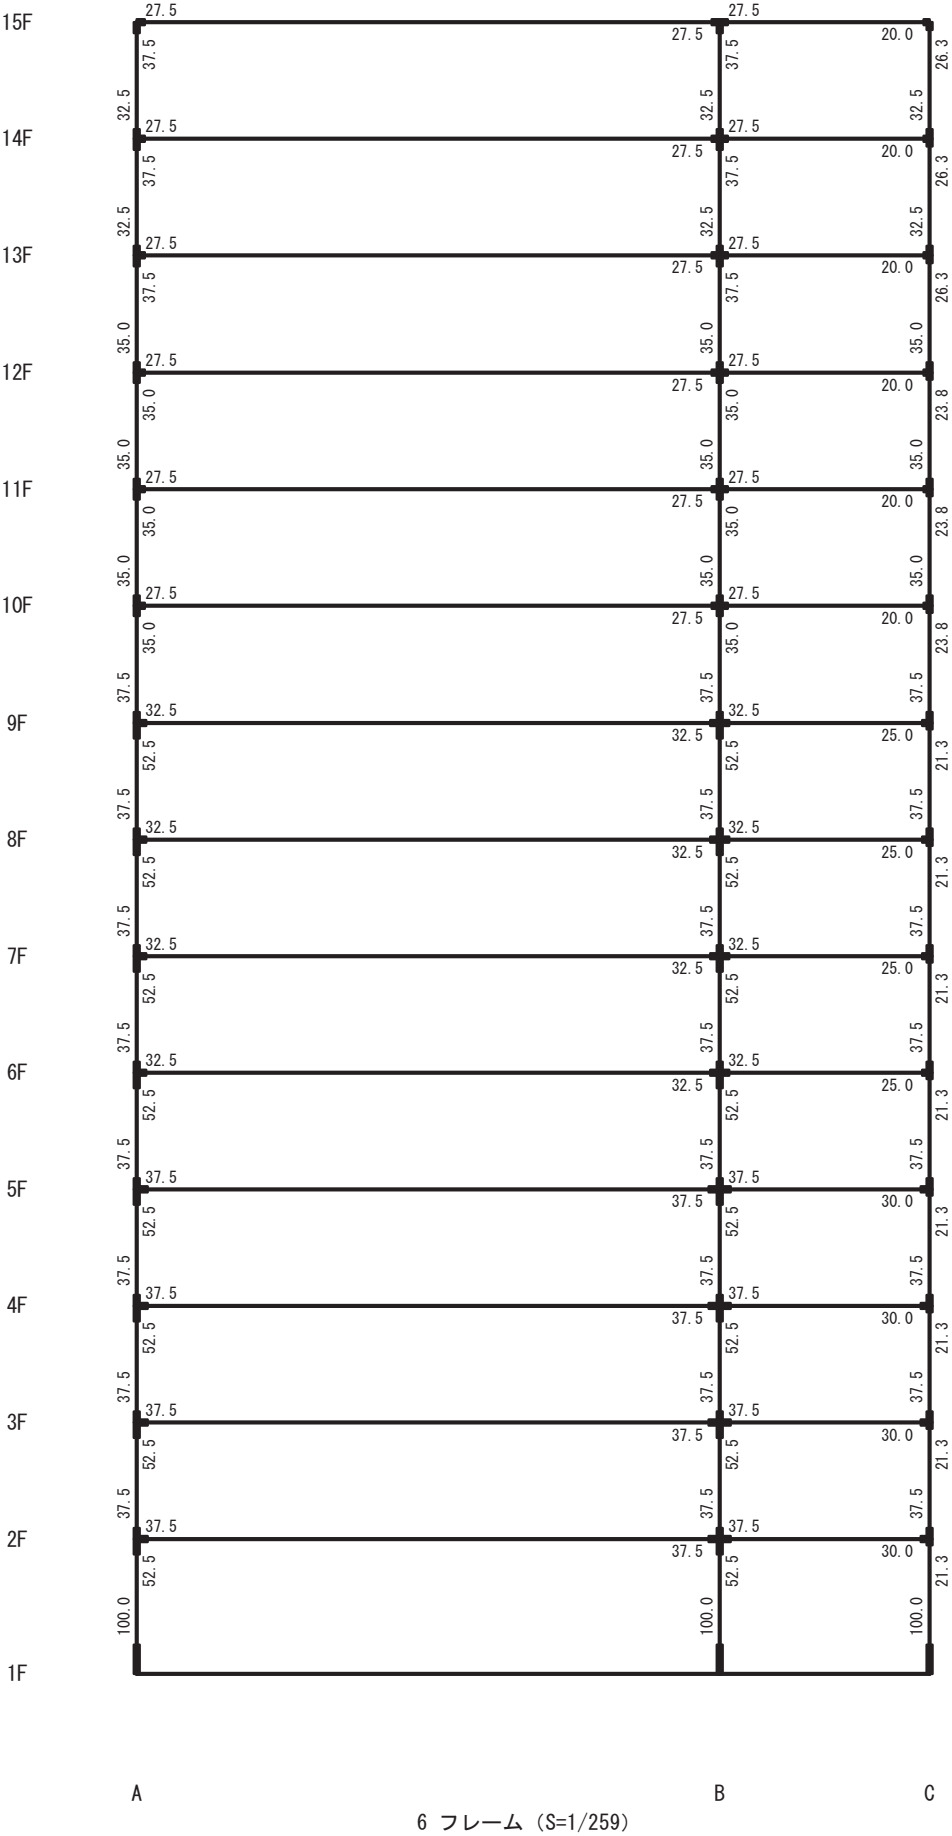

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1352.7	1346.5	1298.7	47.8	9025.1	648.8	648.8
B						1835.4	1835.4
A						1701.1	1701.1

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.0	1342.1	1271.1	71.0	9688.9	619.5	619.5
B						1960.1	1960.1
A						1830.3	1830.3

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.0	1338.0	1270.1	67.9	10056.1	631.9	631.9
B						2026.9	2026.9
A						1886.2	1886.2

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1328.3	1335.7	1298.8	36.9	10655.1	763.6	763.6
B						2042.4	2042.4
A						1938.3	1938.3

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.9	1334.6	1294.7	39.9	11071.7	769.1	769.1
B						2117.8	2117.8
A						2000.2	2000.2

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1329.9	1333.7	1277.4	56.2	12266.1	789.8	789.8
B						2359.0	2359.0
A						2226.2	2226.2

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1331.3	1333.4	1299.9	33.6	15603.9	1107.3	1107.3
B						2981.2	2981.2
A						2815.5	2815.5

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1332.7	1333.5	1288.8	44.8	16137.9	1100.2	1100.2
B						3116.8	3116.8
A						2941.9	2941.9

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1332.7	1333.5	1288.1	45.4	16493.4	1124.4	1124.4
B						3196.2	3196.2
A						3016.6	3016.6

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1332.7	1333.3	1279.8	53.6	17104.5	1126.1	1126.1
B						3329.2	3329.2
A						3141.0	3141.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1333.7	1333.5	1299.8	33.6	19102.3	1389.7	1389.7
B						3762.8	3762.8
A						3545.4	3545.4

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1334.7	1333.7	1290.9	42.8	20190.0	1406.7	1406.7
B						3961.4	3961.4
A						3733.1	3733.1

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1334.7	1333.8	1281.2	52.6	22810.7	1506.5	1506.5
B						4474.2	4474.2
A						4202.0	4202.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1334.8	1334.3	1304.5	29.8	40695.7	2935.4	2935.4
B						7230.9	7230.9
A						7040.2	7040.2

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1799.8	1799.8	1801.9	2.1	9025.1	374.6	374.6
2						582.4	582.4
3						573.0	573.0
4						574.2	574.2
5						585.0	585.0
6						376.0	376.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.8	1792.7	1798.6	6.0	9688.9	434.7	434.7
2						608.0	608.0
3						608.4	608.4
4						604.8	604.8
5						604.0	604.0
6						435.3	435.3

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.8	1789.9	1798.0	8.1	10056.1	441.0	441.0
2						676.5	676.5
3						677.6	677.6
4						673.2	673.2
5						671.4	671.4
6						441.0	441.0

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1788.6	1797.7	9.1	10655.1	439.0	439.0
2						772.5	772.5
3						775.0	775.0
4						769.5	769.5
5						766.2	766.2
6						438.8	438.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1787.8	1797.5	9.7	11071.7	468.5	468.5
2						800.8	800.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						804.8	804.8
4						798.6	798.6
5						793.5	793.5
6						468.4	468.4

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.4	1787.3	1797.7	10.4	12266.1	549.0	549.0
2						852.9	852.9
3						856.1	856.1
4						850.3	850.3
5						846.1	846.1
6						548.3	548.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.5	1786.9	1797.5	10.6	15603.9	696.8	696.8
2						1021.7	1021.7
3						1026.8	1026.8
4						1017.9	1017.9
5						1011.9	1011.9
6						696.8	696.8

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.6	1786.6	1797.2	10.6	16137.9	724.7	724.7
2						1056.8	1056.8
3						1063.6	1063.6
4						1054.0	1054.0
5						1045.9	1045.9
6						724.2	724.2

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.6	1786.4	1797.0	10.7	16493.4	735.7	735.7
2						1084.0	1084.0
3						1092.6	1092.6
4						1082.0	1082.0
5						1072.0	1072.0
6						735.4	735.4

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.6	1786.2	1796.9	10.7	17104.5	778.2	778.2

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
2						1107.4	1107.4
3						1117.0	1117.0
4						1106.1	1106.1
5						1094.9	1094.9
6						777.5	777.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.7	1786.0	1796.1	10.0	19102.3	802.0	802.0
2						1268.0	1268.0
3						1285.8	1285.8
4						1268.3	1268.3
5						1248.6	1248.6
6						802.5	802.5

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1785.9	1796.1	10.2	20190.0	880.6	880.6
2						1319.0	1319.0
3						1337.5	1337.5
4						1320.0	1320.0
5						1299.5	1299.5
6						880.5	880.5


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.8	1785.8	1796.2	10.3	22810.7	1021.8	1021.8
2						1498.4	1498.4
3						1520.6	1520.6
4						1500.4	1500.4
5						1476.0	1476.0
6						1022.1	1022.1

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.9	1785.8	1797.6	11.9	40695.7	2008.0	2008.0
2						2451.1	2451.1
3						2469.4	2469.4
4						2452.4	2452.4
5						2431.0	2431.0
6						2005.4	2005.4

A-2.2 部材応力図

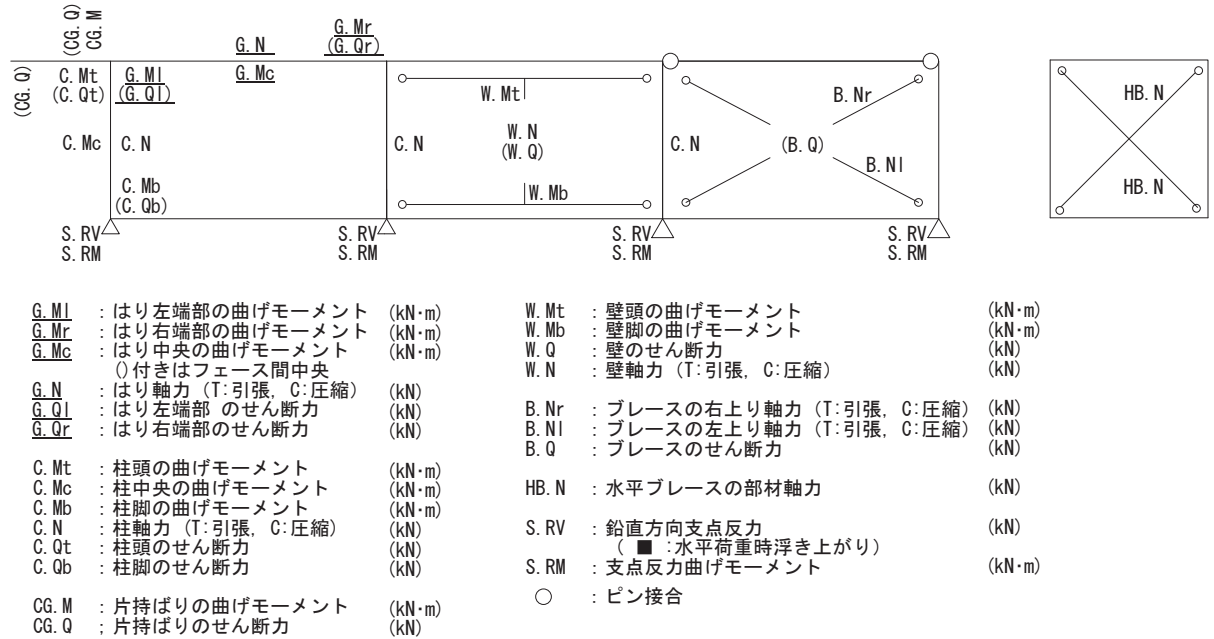

1 2 3 4 5 6

A フレーム (S=1/284)

鉛直荷重 (立体解析)


15F	56675	4000	301.2 (130.2)	301.2 (138.6)	57.9 (8.7)	236.6 (107.2)	108.8 (88.5)	70.2 (10.7)	28.5 (13.4)	68.5 (74.0)	58.0 (29.7)	64.5 (68.3)	40.2 (104.6)	65.9 (23.3)	230.5 (104.6)	113.2 (23.3)	57.2 (12.4)	288.0 (124.5)	
		40.8	535.4C		22.2	859.6C		1.7	893.4C		5.2	896.2C		21.3	856.4C		39.0	531.1C	
			219.6 (130.2)		216.4 (17.4)	192.2 (107.2)		1.5 (46.5)	25.1 (13.4)		95.8 (71.3)	54.1 (29.7)		143.4 (85.3)	187.9 (104.6)		358.4 (142.2)	210.1 (124.5)	
14F		4000	156.4 (80.7)	376.0 (147.2)	39.4 (5.9)	157.9 (79.0)	133.7 (83.2)	51.6 (11.5)	23.3 (11.5)	49.9 (58.5)	46.3 (22.8)	45.7 (44.4)	3.9 (4.4)	49.5 (22.8)	153.7 (76.8)	198.3 (12.4)	39.1 (7.6)	148.3 (76.6)	
		5.1	989.2C		0.0	1486.6C		0.3	1578.6C		0.1	1566.2C		0.0	1463.0C		5.0	979.5C	
			166.5 (80.7)		194.4 (10.5)	157.9 (79.0)		5.3 (47.9)	22.6 (11.5)		94.5 (70.9)	45.5 (22.8)		136.7 (83.7)	153.6 (76.8)		331.6 (135.5)	158.2 (76.6)	
13F		4025	181.7 (88.4)	348.3 (140.2)	42.3 (6.4)	164.1 (80.3)	127.5 (81.8)	52.8 (11.2)	22.8 (11.2)	50.8 (58.8)	46.6 (23.5)	47.8 (46.1)	1.2 (4.1)	50.3 (23.5)	160.0 (78.4)	177.0 (45.8)	41.9 (9.1)	173.3 (84.3)	
		3.8	1446.9C		2.4	2136.2C		0.2	2282.9C		0.6	2255.6C		2.3	2092.4C		3.7	1432.0C	
			174.1 (88.4)		185.1 (8.1)	159.3 (80.3)		7.0 (48.2)	22.4 (11.2)		94.4 (70.9)	46.6 (23.5)		136.3 (83.4)	155.3 (78.4)		324.2 (133.3)	165.9 (84.3)	
12F		4000	166.3 (83.0)	340.4 (137.9)	41.6 (6.1)	153.2 (76.1)	127.3 (81.6)	52.0 (11.7)	21.7 (10.7)	51.2 (58.9)	46.4 (22.3)	44.9 (44.9)	2.8 (4.6)	49.7 (23.5)	149.1 (74.1)	168.2 (3.5)	41.2 (9.1)	158.3 (79.0)	
		0.3	1901.5C		1.0	2785.1C		0.3	2984.2C		0.3	2942.0C		0.9	2721.4C		0.2	1881.7C	
			165.7 (83.0)		168.5 (3.4)	151.2 (76.1)		9.8 (48.8)	21.2 (10.7)		93.9 (70.6)	44.3 (22.3)		133.8 (82.6)	147.3 (74.1)		307.5 (128.7)	157.8 (79.0)	
11F		4000	157.4 (77.0)	323.1 (133.1)	41.9 (6.1)	142.7 (69.9)	125.4 (80.9)	51.6 (10.8)	21.3 (10.8)	52.3 (59.1)	46.1 (21.8)	43.6 (47.1)	6.0 (4.7)	49.3 (21.8)	138.8 (68.0)	152.3 (1.0)	41.6 (9.1)	149.7 (73.2)	
		3.4	2352.2C		2.9	3438.9C		0.3	3687.0C		0.0	3630.0C		2.9	3355.6C		3.4	2327.6C	
			150.5 (77.0)		154.6 (0.4)	136.9 (69.9)		12.8 (49.2)	21.8 (10.8)		92.9 (70.4)	43.6 (21.8)		133.9 (82.2)	133.1 (68.0)		295.4 (125.3)	143.0 (73.2)	
10F		4025	159.3 (83.4)	309.8 (129.4)	41.6 (6.4)	143.7 (74.8)	125.9 (80.6)	49.9 (8.6)	18.4 (8.6)	53.0 (59.3)	46.3 (19.0)	40.2 (47.5)	9.1 (4.5)	47.7 (23.5)	140.4 (72.7)	139.6 (4.5)	41.3 (9.1)	152.4 (79.5)	
	8.5	2802.7C		7.0	4101.6C		1.2	4396.2C		2.0	4324.1C		6.0	3998.4C		7.6	2773.7C		
		176.2 (83.4)		323.8 (42.5)	157.6 (74.8)		20.6 (52.5)	16.0 (8.6)		95.4 (70.6)	36.2 (19.0)		120.1 (79.5)	152.4 (72.7)		462.3 (175.7)	167.5 (79.5)		
9F	4000	308.3 (140.3)	484.5 (182.0)	47.7 (7.2)	275.7 (126.1)	109.5 (77.2)	54.1 (17.6)	17.6 (15.2)	54.2 (59.2)	44.4 (22.1)	44.8 (44.8)	14.4 (15.2)	52.0 (22.5)	267.8 (122.5)	300.2 (36.1)	47.0 (13.4)	294.8 (134.2)		
	27.6	3306.5C		23.6	4705.4C		0.2	5095.2C		0.7	5003.8C		22.7	4580.6C		26.3	3270.6C		
		253.0 (140.3)		319.7 (41.9)	228.5 (126.1)		20.4 (51.3)	18.0 (8.9)		95.2 (70.4)	43.5 (22.1)		128.3 (80.8)	222.3 (122.5)		463.3 (175.4)	242.2 (134.2)		
8F	4000	231.6 (110.5)	484.6 (181.5)	45.6 (6.1)	209.6 (99.4)	118.4 (78.5)	49.8 (16.9)	16.9 (8.2)	55.4 (59.3)	43.9 (19.0)	38.1 (48.9)	13.6 (48.9)	48.2 (20.4)	203.4 (96.6)	297.4 (35.9)	45.1 (10.5)	221.1 (105.7)		
	10.6	3811.0C		10.8	5309.1C		0.4	5790.6C		0.1	5680.1C		10.2	5163.1C		9.7	3768.8C		
		210.5 (110.5)		264.2 (26.3)	188.0 (99.4)		27.7 (53.1)	16.1 (8.2)		93.3 (69.8)	37.9 (19.0)		121.1 (78.6)	183.1 (96.6)		409.0 (160.6)	201.7 (105.7)		
7F	4000	217.0 (102.5)	427.5 (165.8)	46.4 (6.4)	188.6 (88.5)	112.5 (76.6)	49.1 (14.4)	14.4 (7.0)	58.1 (60.0)	43.5 (16.6)	33.5 (51.1)	22.0 (51.1)	47.7 (23.5)	182.8 (86.0)	244.8 (21.0)	45.9 (9.1)	207.3 (98.1)		
	12.1	4304.9C		11.5	5938.0C		0.4	6500.5C		0.2	6371.1C		10.8	5771.0C		11.1	4257.1C		
		192.8 (102.5)		210.0 (11.1)	165.5 (88.5)		35.8 (55.0)	13.6 (7.0)		91.1 (69.0)	33.1 (16.6)		114.1 (76.4)	161.2 (86.0)		356.7 (146.2)	185.1 (98.1)		
6F	4000	179.7 (81.7)	372.5 (150.7)	46.8 (6.1)	151.3 (68.7)	106.8 (74.7)	47.9 (11.7)	11.7 (5.5)	61.1 (60.7)	43.1 (12.9)	26.9 (53.4)	31.1 (53.4)	46.6 (26.6)	146.3 (66.6)	193.5 (6.6)	46.4 (13.4)	171.6 (78.3)		
	16.2	4789.1C		14.0	6591.9C		0.8	7225.5C		1.1	7077.3C		13.1	6404.3C		15.0	4736.5C		
		147.2 (81.7)		176.6 (2.1)	123.3 (68.7)		41.0 (55.8)	10.1 (5.5)		89.8 (68.5)	24.7 (12.9)		112.3 (75.4)	120.2 (66.6)		326.5 (137.6)	141.7 (78.3)		
5F	4000	193.5 (87.5)	340.7 (141.6)	46.0 (6.1)	159.7 (71.8)	106.3 (74.0)	45.6 (12.9)	12.9 (5.9)	64.0 (61.3)	42.3 (13.4)	28.3 (54.4)	36.8 (54.4)	44.7 (23.5)	154.0 (69.6)	162.0 (1.9)	45.8 (9.1)	184.8 (83.9)		
	18.4	5269.3C		16.0	7256.8C		1.1	7954.6C		1.5	7788.3C		14.8	7049.8C		16.9	5212.6C		
		156.6 (87.5)		132.8 (10.0)	127.7 (71.8)		47.6 (57.2)	10.6 (5.9)		88.1 (67.8)	25.3 (13.4)		107.7 (73.7)	124.4 (69.6)		286.1 (126.3)	151.0 (83.9)		
4F	4000	141.3 (66.2)	297.9 (129.6)	45.5 (6.1)	108.2 (49.2)	103.1 (72.6)	43.9 (8.8)	8.8 (4.0)	67.0 (61.9)	41.7 (9.2)	18.7 (56.0)	44.0 (56.0)	43.3 (23.5)	104.0 (47.6)	120.7 (13.3)	45.3 (9.1)	135.1 (63.7)		
	9.0	5744.5C		9.8	7940.1C		0.7	8693.5C		0.4	8509.7C		8.7	7714.5C		7.7	5684.4C		
		123.3 (66.2)		69.0 (27.9)	88.5 (49.2)		57.1 (59.5)	7.4 (4.0)		85.2 (66.9)	18.0 (9.2)		98.6 (71.0)	86.5 (47.6)		223.7 (109.2)	119.7 (63.7)		
3F	4000	108.9 (47.4)	232.2 (111.6)	46.4 (6.1)	75.9 (33.9)	95.4 (70.2)	42.9 (12.5)	5.9 (2.4)	70.4 (62.8)	41.4 (5.7)	12.5 (5.7)	54.7 (58.8)	42.5 (32.7)	72.4 (32.7)	60.3 (30.3)	46.3 (12.4)	104.1 (45.6)		
	14.1	6208.6C		8.2	8653.5C		1.2	9451.1C		1.0	9249.9C		7.0	8409.7C		12.8	6146.0C		
		80.6 (47.4)		1.0 (46.3)	59.5 (33.9)		67.1 (62.1)	3.5 (2.4)		82.4 (68.0)	10.5 (5.7)		88.7 (68.0)	58.3 (32.7)		163.4 (91.9)	78.4 (45.6)		
2F	4625	87.7 (43.5)	168.3 (93.3)	44.4 (6.1)	28.5 (7.6)	87.0 (67.6)	42.1 (11.7)	3.6 (1.7)	74.2 (63.7)	40.9 (2.8)	5.9 (2.8)	65.9 (61.7)	41.9 (23.5)	26.3 (7.2)	4.0 (47.6)	44.3 (9.1)	85.0 (42.8)		
	12.9	6658.3C		10.8	9388.5C		0.3	10218.6C		0.5	10000.4C		9.7	9127.4C		14.1	6594.3C		
1F			113.5 (43.5)		386.9 (299.0)	6.9 (7.6)		330.7 (252.3)	4.2 (1.7)		336.5 (261.3)	7.0 (2.8)		394.1 (270.0)	6.9 (7.2)		113.2 (42.8)		
			8111.8 (223.1)		277.3 (1459.0)	1459.0 (269.8)		165.2 (2232.7)	334.8 (260.8)		191.8 (12015.4)	329.5 (252.1)		165.6 (1198.8)	387.2 (299.1)		277.3 (8047.8)		
			7200		7200			7200			7200			7200					
			36000																
			1		2			3			4			5			6		
			B フレーム (S=1/284)																

[illegible]


鉛直荷重 (立体解析)

				1015.8 (297.3)		127.4 (76.7)		
15F	56675	4000	990.4 (394.1)	990.4 (294.7)	850.2 (360.7)	165.6 (87.3)	43.8 (61.1)	127.4 (61.1)
			202.3	401.3C	128.8	535.4C	5.2	135.3C
				585.8 (394.1)	874.5 (249.8)	592.5 (360.7)	192.2 (104.4)	117.0 (61.1)
14F		4000	364.9 (198.8)	950.7 (257.4)	302.4 (168.4)	20.5 (30.3)	56.1 (39.0)	75.3 (39.0)
			32.6	790.7C	34.5	989.2C	2.8	280.8C
				430.2 (198.8)	856.9 (249.8)	371.3 (168.4)	162.1 (93.7)	80.8 (39.0)
13F		4025	503.0 (244.2)	933.2 (257.4)	459.1 (222.3)	26.5 (41.0)	47.7 (40.7)	81.3 (40.7)
			11.6	1175.4C	11.8	1446.9C	0.6	413.5C
				479.9 (244.2)	864.3 (251.7)	435.5 (222.3)	170.3 (96.2)	82.5 (40.7)
12F		4000	463.0 (232.2)	943.0 (259.6)	412.2 (206.5)	16.6 (38.5)	48.5 (44.2)	87.8 (44.2)
			1.3	1560.5C	0.8	1901.5C	0.6	556.7C
				465.7 (232.2)	865.5 (251.9)	413.9 (206.5)	170.4 (95.7)	89.0 (44.2)
11F		4000	475.0 (240.2)	940.7 (259.4)	430.7 (217.4)	20.9 (39.1)	46.3 (41.9)	81.4 (41.9)
			5.5	1942.0C	4.1	2352.2C	2.4	700.9C
				486.0 (240.2)	865.7 (252.1)	438.9 (217.4)	159.4 (92.3)	86.1 (41.9)
10F	4025	449.8 (210.3)	935.8 (259.1)	392.6 (186.6)	34.2 (42.5)	45.1 (36.7)	73.3 (36.7)	
		26.6	2320.6C	17.0	2802.7C	0.5	839.6C	
			396.7 (210.3)	846.8 (256.1)	358.6 (186.6)	170.3 (96.2)	74.4 (36.7)	
9F	4000	595.9 (276.3)	992.6 (270.6)	470.9 (220.6)	17.3 (38.6)	48.2 (47.3)	95.9 (47.3)	
		43.3	2753.7C	29.8	3306.5C	1.3	984.9C	
			509.2 (276.3)	851.9 (255.7)	411.3 (220.6)	170.3 (96.0)	93.4 (47.3)	
8F	4000	496.3 (243.6)	1005.6 (271.0)	422.0 (201.8)	18.6 (38.8)	47.5 (39.2)	76.8 (39.2)	
		9.1	3188.2C	18.4	3811.0C	1.6	1132.1C	
			478.1 (243.6)	864.0 (257.0)	385.1 (201.8)	157.4 (92.3)	80.0 (39.2)	
7F	4000	512.5 (251.7)	990.6 (269.7)	446.5 (213.5)	32.4 (42.5)	47.1 (38.9)	77.4 (38.9)	
		9.1	3609.4C	19.4	4304.9C	0.5	1272.7C	
			494.2 (251.7)	876.9 (258.5)	407.7 (213.5)	144.3 (88.4)	78.4 (38.9)	
6F	4000	480.2 (223.1)	974.4 (268.2)	421.8 (193.3)	47.4 (46.4)	46.1 (31.8)	65.9 (31.8)	
		34.0	4017.5C	35.3	4789.1C	2.3	1406.7C	
			412.2 (223.1)	893.3 (259.2)	351.2 (193.3)	141.0 (87.6)	61.3 (31.8)	
5F	4000	564.9 (264.4)	977.0 (267.5)	492.4 (223.6)	49.6 (47.2)	46.6 (37.5)	79.7 (37.5)	
		36.0	4421.5C	45.1	5269.3C	4.7	1541.0C	
			492.8 (264.4)	909.4 (260.1)	402.2 (223.6)	134.3 (85.8)	70.2 (37.5)	
4F	4000	481.2 (247.3)	974.0 (266.6)	451.7 (217.5)	55.6 (48.9)	47.0 (30.5)	64.1 (30.5)	
		13.4	4819.4C	16.7	5744.5C	3.0	1674.7C	
			507.9 (247.3)	924.0 (262.0)	418.2 (217.5)	117.8 (80.8)	58.0 (30.5)	
3F	4000	442.3 (199.0)	950.2 (264.7)	430.5 (173.8)	75.3 (53.9)	45.4 (26.0)	59.9 (26.0)	
		44.2	5201.7C	82.9	6208.6C	7.9	1800.0C	
			353.8 (199.0)	967.8 (266.2)	264.7 (173.8)	118.4 (82.4)	44.2 (26.0)	
2F	4625	593.5 (366.6)	947.3 (264.1)	634.0 (341.5)	69.1 (53.7)	49.4 (32.6)	74.2 (32.6)	
		254.2	5570.4C	155.7	6658.3C	1.3	1924.1C	
			1101.9 (366.6)	2596.4 (789.6)	945.5 (341.5)	76.8 (8.0)	76.8 (32.6)	
1F		6417.9	101.9 (640.1)	1907.3	8111.8	1650.9 (445.3)	427.1	2119.8
		20000		7200				
		27200						
		A		B		C		
1 フレーム (S=1/284)								


鉛直荷重 (立体解析)

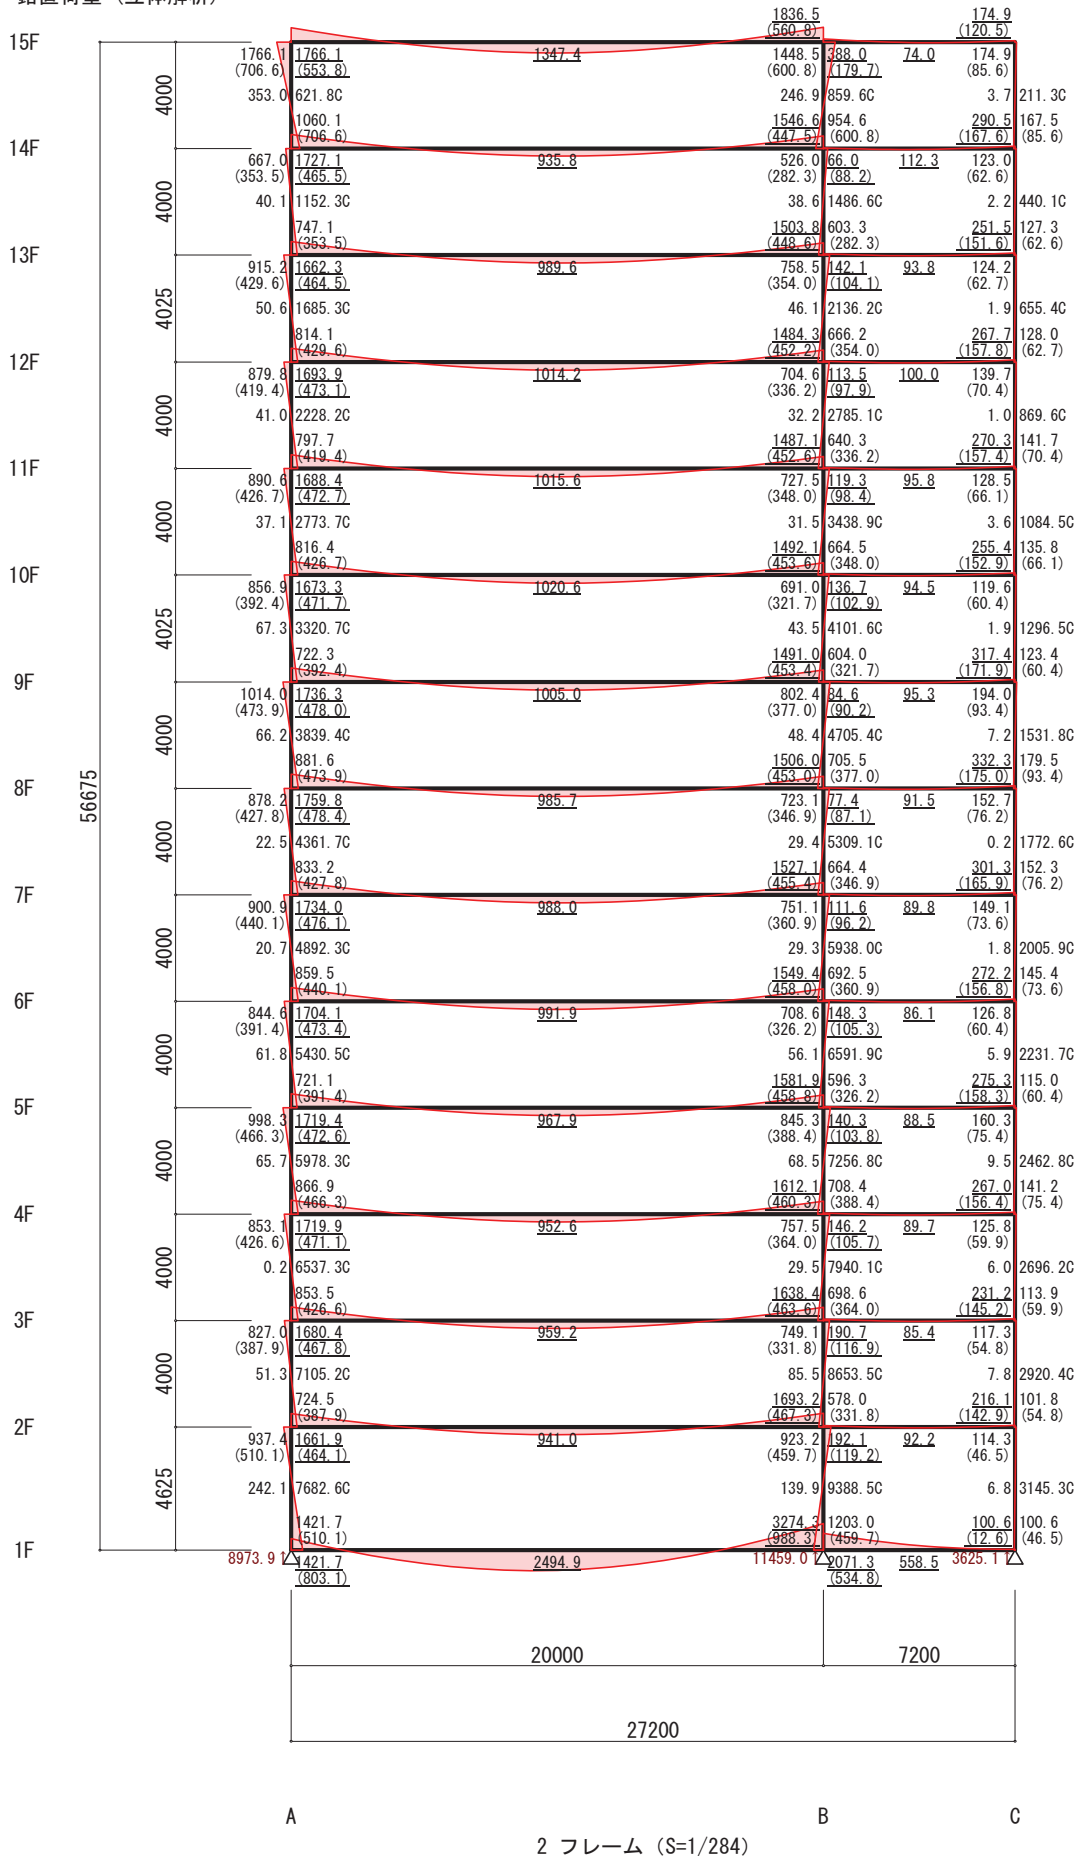


鉛直荷重（立体解析）

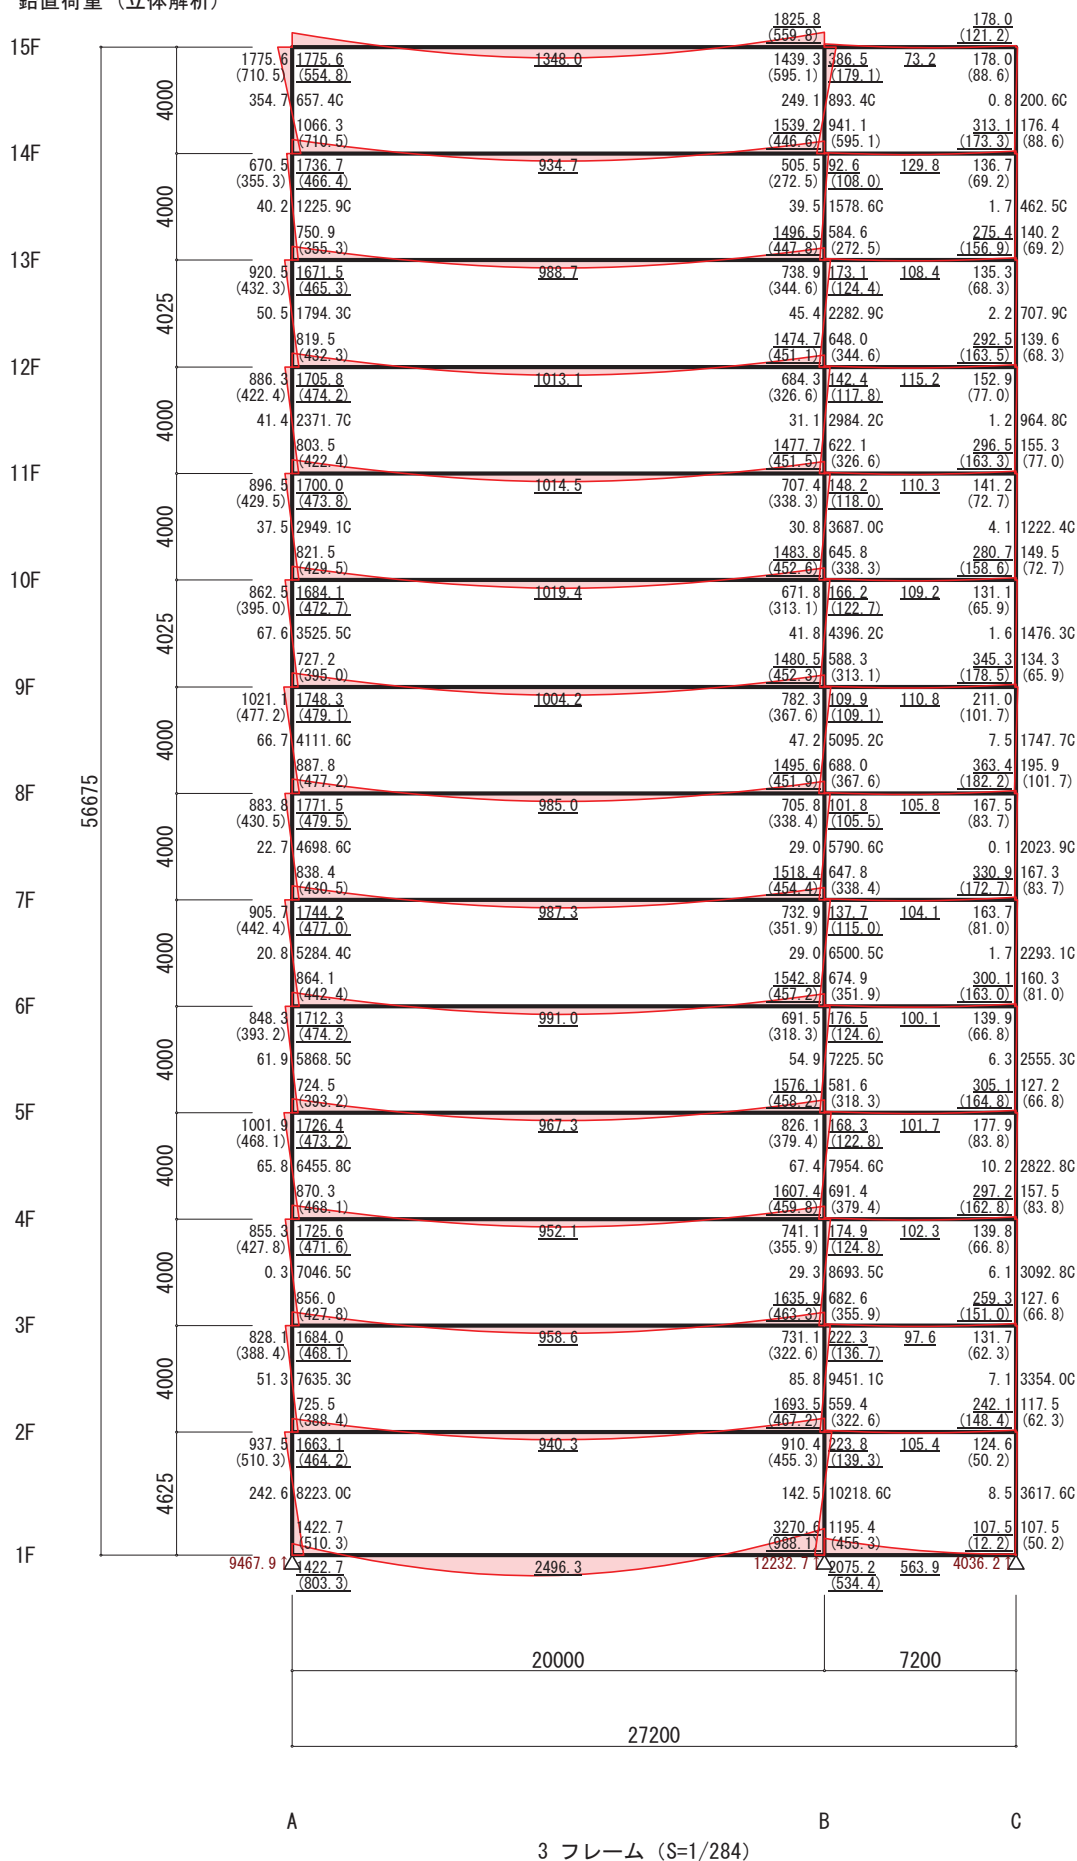

鉛直荷重 (立体解析)

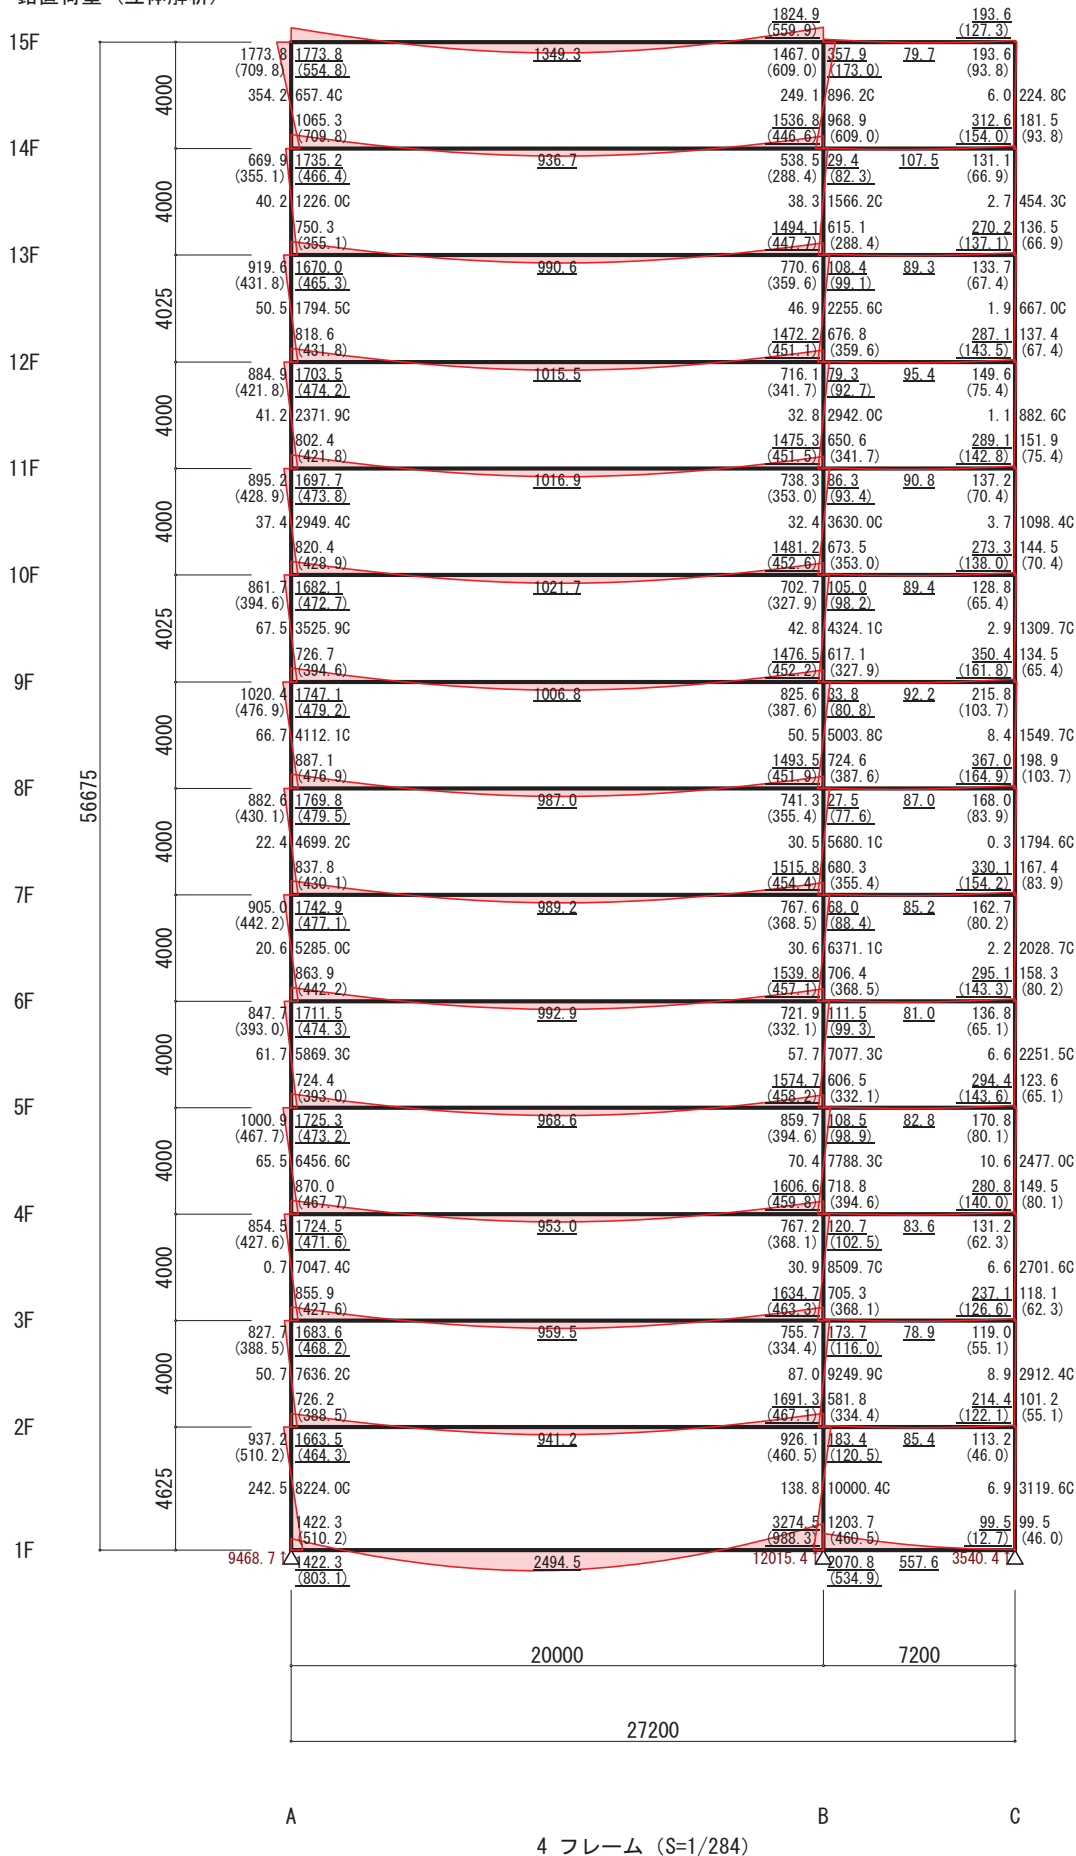

鉛直荷重 (立体解析)

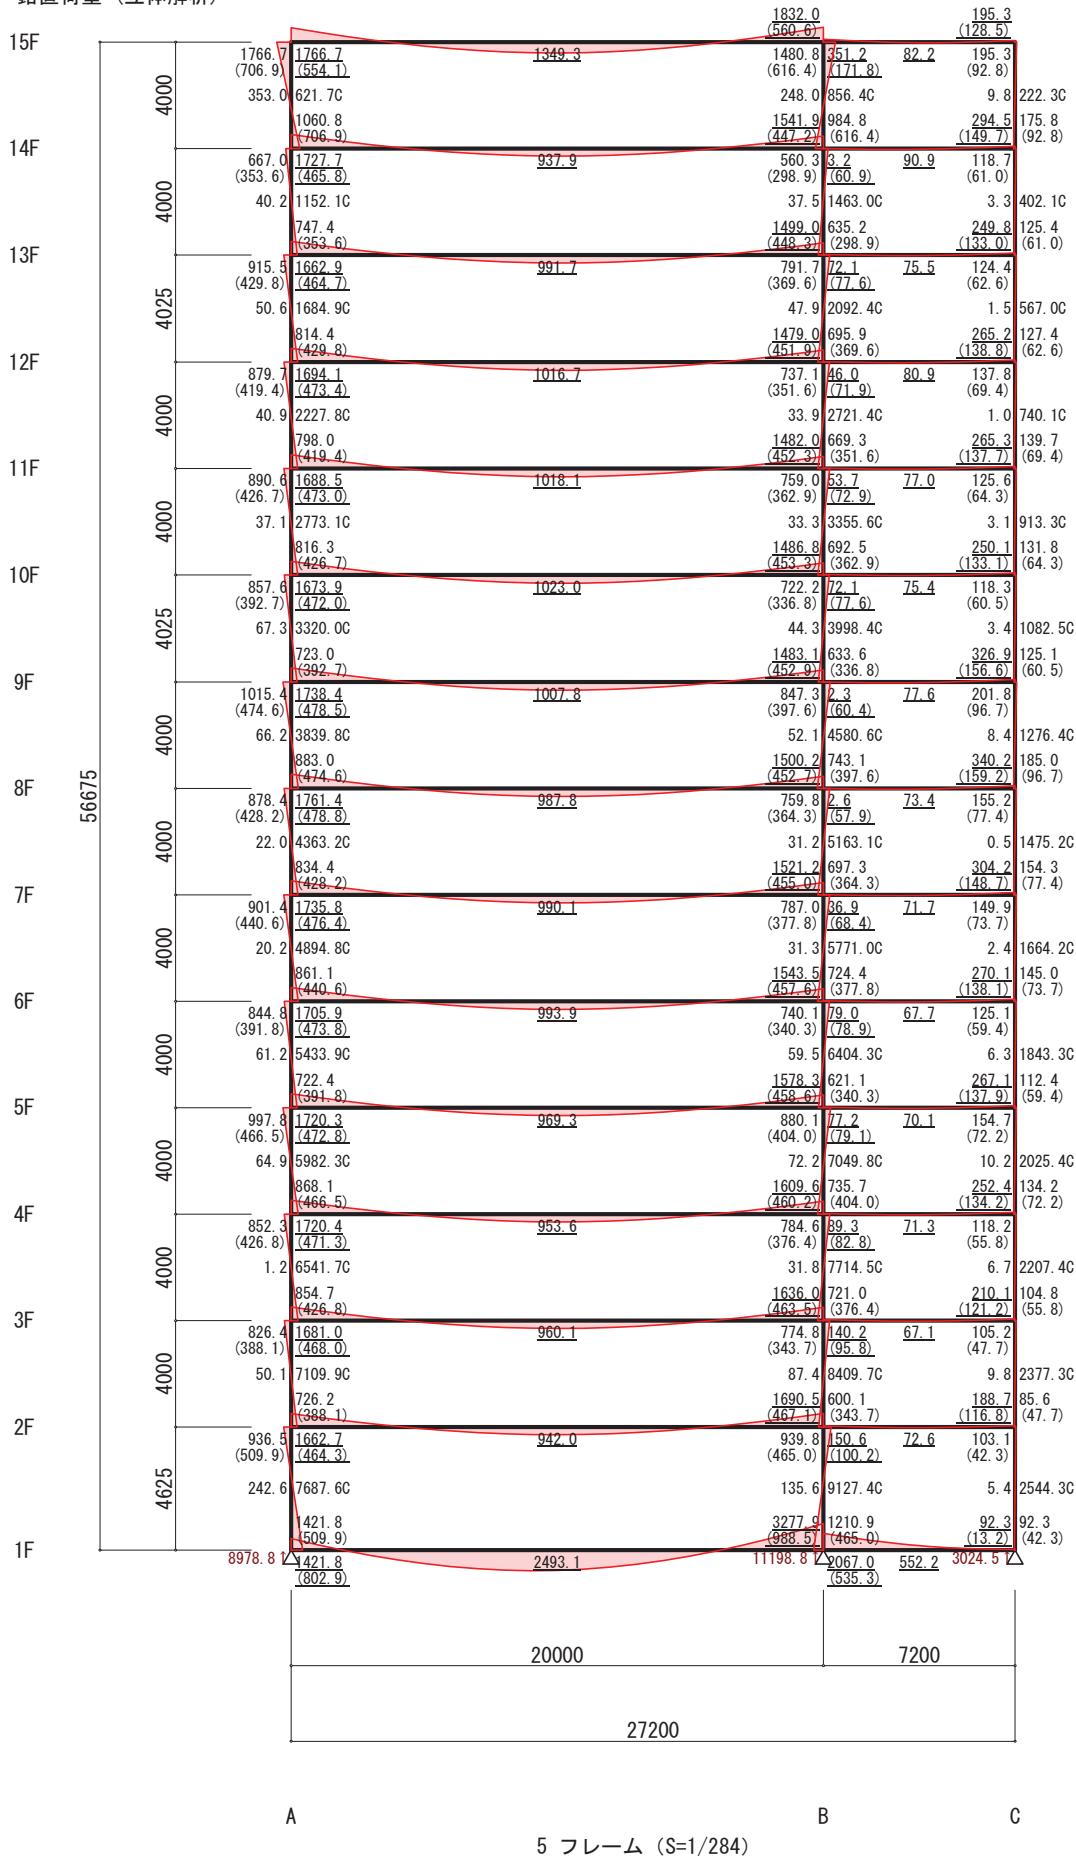

鉛直荷重 (立体解析)

		1011.5 (296.9)		127.3 (76.8)	
15F	4000	994.6 (395.9)	658.0	846.2 (358.9)	127.3 (61.0)
		202.7	400.5C	128.5	531.1C
		589.1 (395.9)		869.8 (249.3)	589.3 (358.9)
14F	4000	955.4 (257.9)	500.5	300.9 (167.6)	20.4 (30.3)
		32.9	788.7C	34.2	979.5C
		432.1 (199.6)		852.5 (249.4)	369.4 (167.6)
13F	4025	937.5 (257.9)	518.0	456.7 (221.0)	26.4 (41.0)
		11.5	1172.2C	11.9	1432.0C
		482.4 (245.4)		859.9 (251.2)	433.0 (221.0)
12F	4000	947.5 (233.3)	519.5	410.2 (205.4)	16.7 (38.6)
		1.6	1556.3C	0.6	1881.7C
		468.2 (233.3)		861.3 (251.4)	411.4 (205.4)
11F	4000	945.0 (241.1)	520.0	428.8 (216.4)	21.1 (39.2)
		5.5	1936.8C	4.1	2327.6C
		487.7 (241.1)		861.4 (251.7)	437.0 (216.4)
10F	4025	940.1 (211.6)	522.4	389.7 (185.1)	34.8 (42.6)
		26.5	2314.5C	17.1	2773.7C
		399.4 (211.6)		839.1 (255.3)	355.5 (185.1)
9F	4000	1000.3 (278.8)	542.1	465.1 (217.7)	18.4 (38.9)
		43.4	2746.1C	29.7	3270.6C
		514.1 (278.8)		844.2 (254.9)	405.8 (217.7)
8F	4000	1013.3 (245.4)	533.0	418.4 (199.7)	20.1 (39.2)
		8.5	3179.1C	19.0	3768.8C
		482.2 (245.4)		857.3 (256.4)	380.3 (199.7)
7F	4000	997.3 (253.4)	534.5	443.2 (211.6)	33.7 (42.9)
		8.4	3599.1C	20.1	4257.1C
		498.3 (253.4)		871.3 (257.9)	403.0 (211.6)
6F	4000	980.1 (224.4)	536.1	419.6 (191.7)	48.6 (46.7)
		33.1	4006.2C	36.1	4736.5C
		415.6 (224.4)		888.8 (258.7)	347.4 (191.7)
5F	4000	981.5 (265.5)	526.6	490.8 (222.3)	50.7 (47.5)
		34.8	4409.3C	46.3	5212.6C
		496.3 (265.5)		905.9 (259.8)	398.2 (222.3)
4F	4000	977.5 (248.0)	520.1	451.2 (216.5)	56.4 (49.2)
		14.9	4806.5C	18.2	5684.4C
		511.0 (248.0)		921.6 (261.8)	414.8 (216.5)
3F	4000	952.5 (199.5)	524.7	431.1 (173.3)	75.8 (54.1)
		42.6	5188.3C	84.4	6146.0C
		356.4 (199.5)		966.7 (266.1)	262.2 (173.3)
2F	4625	948.4 (366.5)	513.2	635.3 (341.4)	69.3 (53.7)
		255.6	5556.8C	154.2	6594.3C
		1103.2 (366.5)		2595.5 (789.5)	943.7 (341.4)
1F		6404.2 (640.2)	1907.1	8047.8 (445.5)	427.2 (445.5)
		20000		7200	
		27200			
A		B		C	
6 フレーム (S=1/284)					

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

地震力(方向 正加力) (立体解析)												
		66.9 (26.9)		365.9 (107.9)		355.0 (98.6)		410.7 (107.8)		126.7 (26.9)		
15F	56675	4000	126.6 (29.6)	29.9	477.6 (194.3)	22.4	720.9 (303.4)	0.0	720.8 (303.4)	22.4	477.6 (194.3)	
			67.5	29.7T	89.0	82.9T	114.1	8.6C	114.1	8.8T	89.0	83.0C
14F	4000	4000	8.3 (29.6)	289.7 (86.4)	299.6 (194.3)	650.8 (183.9)	492.7 (303.4)	658.4 (182.9)	492.7 (303.4)	673.3 (183.9)	299.6 (194.3)	
			340.4 (125.4)	332.1 (86.4)	21.2	663.5 (295.4)	673.3 (183.9)	11.3	816.5 (372.3)	658.4 (182.9)	0.0	816.5 (372.3)
13F	4025	4000	89.6	119.7T	72.6	183.7T	72.0	8.6C	72.0	8.7T	72.6	
			161.2 (125.4)	494.3 (146.1)	518.2 (295.4)	835.7 (235.6)	672.6 (372.3)	836.8 (232.4)	672.6 (372.3)	836.8 (232.4)	518.2 (295.4)	557.8 (146.1)
12F	4000	4025	396.6 (163.6)	557.8 (146.1)	31.8	836.9 (386.1)	860.8 (235.6)	12.6	999.9 (466.2)	836.8 (235.6)	12.6	
			67.4	270.2T	59.8	277.3T	61.7	10.5C	61.7	10.6T	59.8	277.4C
11F	4000	4000	472.5 (208.9)	734.3 (193.7)	36.9	967.2 (460.6)	1024.2 (281.1)	12.1	1119.4 (535.8)	999.9 (276.6)	0.0	
			54.6	468.3T	46.1	369.5T	47.8	13.5C	47.8	13.6T	46.1	369.6C
10F	4025	4000	363.3 (208.9)	801.7 (234.1)	875.0 (460.6)	1142.3 (320.4)	1023.8 (535.8)	1131.7 (314.4)	1023.8 (535.8)	1164.8 (320.4)	875.0 (460.6)	
			520.8 (236.9)	884.1 (234.1)	41.2	1091.5 (531.3)	1164.8 (320.4)	11.3	1250.2 (613.7)	1131.7 (314.4)	0.0	1250.2 (613.7)
9F	4000	4025	47.0	706.5T	28.9	460.2T	22.7	18.2C	22.7	18.2T	28.9	
			426.8 (236.9)	905.8 (265.6)	1033.8 (531.3)	1222.3 (343.5)	1204.8 (613.7)	1195.7 (332.1)	1204.8 (613.7)	1250.9 (343.5)	1033.8 (531.3)	1006.3 (265.6)
8F	4025	4000	579.5 (344.0)	1006.2 (265.6)	50.2	1122.9 (591.8)	1250.9 (343.5)	14.3	1213.2 (615.8)	1195.7 (332.1)	0.0	
			112.8	976.7T	68.2	543.3T	26.2	27.9C	26.2	27.8T	68.2	543.4C
7F	4000	4025	805.1 (344.0)	1556.3 (449.1)	1259.2 (591.8)	1187.8 (328.0)	1265.5 (615.8)	1188.1 (330.0)	1265.5 (615.8)	1173.9 (328.0)	1259.2 (591.8)	
			871.9 (414.0)	1677.1 (449.1)	1471.1 (697.0)	1174.0 (328.0)	6.9	1110.3 (563.8)	1188.1 (330.0)	1110.3 (563.8)	1187.7 (328.0)	6.9
6F	4000	4000	43.9	1432.4T	77.1	426.5T	17.3	24.5C	17.3	24.4T	77.1	
			784.2 (414.0)	1660.7 (476.2)	1316.8 (697.0)	1203.9 (334.5)	1145.0 (563.8)	1181.2 (328.1)	1145.0 (563.8)	1204.2 (334.4)	1316.9 (697.0)	1768.0 (476.2)
5F	4000	4000	983.7 (461.6)	1767.9 (476.2)	53.6	1548.1 (735.4)	1204.2 (334.5)	0.2	1240.1 (614.1)	1181.2 (328.1)	0.0	
			60.4	1914.7T	77.3	288.7T	11.9	29.5C	11.9	29.4T	77.3	289.0C
4F	4000	4000	862.8 (461.6)	1797.8 (515.3)	1393.6 (735.4)	1253.4 (347.3)	1216.3 (614.1)	1230.1 (341.7)	1216.2 (614.1)	1247.0 (347.3)	1393.6 (735.4)	
			1049.2 (496.5)	1912.0 (515.3)	1651.3 (788.7)	1247.0 (347.3)	3.2	1267.2 (633.2)	1230.1 (341.7)	0.0	1267.2 (633.2)	1253.3 (347.3)
3F	4000	4000	56.1	2436.5T	73.9	124.9T	1.0	33.6C	1.0	33.6T	73.9	
			936.9 (496.5)	1934.7 (554.4)	1503.5 (788.7)	1282.6 (354.8)	1265.4 (633.2)	1259.6 (349.9)	1265.3 (633.1)	1271.6 (354.7)	1503.5 (788.7)	2056.8 (554.4)
2F	4000	4000	1119.8 (551.4)	2056.8 (554.4)	61.0	1702.8 (821.8)	5.5	1276.9 (649.1)	1259.6 (349.9)	1276.9 (649.1)	5.5	
			17.0	2997.7T	59.2	70.2C	21.3	36.9C	21.3	36.8T	59.2	69.7T
1F	4625	4000	1085.8 (551.4)	2088.3 (593.5)	1584.4 (821.8)	1323.5 (365.9)	1319.6 (649.1)	1300.0 (361.1)	1319.5 (649.1)	1311.1 (365.9)	1584.4 (821.8)	
			1099.2 (543.4)	2185.0 (593.5)	48.4	1815.0 (874.6)	6.2	1304.0 (661.5)	1300.0 (361.1)	1303.9 (661.5)	1815.1 (874.6)	2088.3 (593.5)
	4625	4000	12.3	3597.2T	65.8	293.7C	19.1	40.3C	19.1	40.2T	65.8	
			1074.5 (543.4)	2183.4 (617.1)	1683.5 (874.6)	1316.1 (363.8)	1342.1 (661.5)	1296.0 (360.0)	1342.1 (661.5)	1303.0 (363.8)	1683.5 (874.6)	2259.6 (617.1)
	4625	4000	1185.0 (594.4)	2259.5 (617.1)	38.1	1802.9 (894.7)	6.6	1270.0 (665.9)	1296.0 (360.0)	1270.0 (665.9)	6.6	
			3.8	4219.6T	13.5	543.3C	61.9	42.7C	61.9	42.6T	13.5	542.6T
	4625	4000	1192.7 (594.4)	2212.0 (625.8)	1775.8 (894.7)	1255.5 (346.4)	1393.7 (665.9)	1245.2 (345.9)	1393.7 (665.9)	1238.7 (346.4)	1775.8 (894.7)	
			1100.8 (651.1)	2293.5 (625.8)	40.8	1674.9 (908.9)	8.4	1107.0 (655.8)	1245.2 (345.9)	1107.0 (655.8)	1674.9 (908.9)	2212.0 (625.8)
	4625	4000	201.4	4850.8T	142.9	818.6C	204.7	41.9C	204.7	41.8T	142.9	
			1503.5 (651.1)	1891.4 (532.7)	1960.7 (908.9)	1032.4 (283.7)	1516.3 (655.8)	1037.7 (288.3)	1516.3 (655.8)	1010.4 (283.7)	1960.7 (908.9)	1944.0 (532.7)
	4625	4000	440.5 (636.3)	1944.0 (532.7)	26.3	941.1 (880.0)	11.0	553.8 (729.8)	1037.7 (288.3)	553.8 (729.8)	11.0	
			1031.0	5387.3T	1093.8	1064.8C	1133.9	36.4C	1133.9	36.2T	1093.8	1064.1T
	4625	4000	2502.5 (636.3)	1792.8 (596.6)	3128.7 (880.0)	1391.4 (378.8)	2821.7 (729.8)	1430.2 (397.3)	2821.7 (729.8)	1335.9 (378.8)	3128.7 (880.0)	
			5987.9	2502.5 (596.6)	354.8	1279.8 (378.8)	27.8	17.0	1430.2 (397.3)	0.0	16.8	1391.4 (378.8)
			7200		7200		7200		7200		7200	
36000												
A フレーム (S=1/284)												

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		87.1 (34.3)		410.0 (121.3)		399.5 (111.1)		471.0 (123.4)		157.8 (33.5)							
15F	4000	160.1 (42.8)	36.5	550.2 (227.0)	463.1 (121.3)	26.6	810.7 (344.3)	400.8 (111.1)	0.7	817.0 (347.1)	417.5 (123.4)	26.8	554.5 (228.9)	83.4 (33.5)	37.2	157.8 (41.8)	
		74.5	21.9T	96.2	89.7T		122.1	10.0C		122.8	7.9T		96.6	88.7C		74.2	
		11.1 (42.8)		349.9 (104.7)	357.8 (227.0)		741.7 (209.9)	566.6 (344.3)		752.9 (209.2)	571.5 (347.1)		778.7 (212.4)	361.2 (228.9)		401.3 (103.9)	
14F	4000	392.9 (149.2)	27.0	761.4 (342.7)	769.3 (209.9)	13.8	928.6 (426.5)	753.5 (209.2)	0.3	932.4 (428.4)	750.9 (212.4)	13.9	764.2 (344.1)	346.7 (103.9)	27.3	391.8 (148.7)	
		94.5	112.6T	76.0	199.4T		75.7	10.2C		75.6	5.2T		75.9	196.5C		94.5	
		203.9 (149.2)		580.8 (172.4)	609.5 (342.7)		950.7 (268.3)	777.3 (426.5)		954.4 (265.2)	781.1 (428.4)		989.9 (270.7)	612.3 (344.1)		658.2 (171.6)	
13F	4025	456.8 (194.8)	40.0	952.2 (444.6)	980.9 (268.3)	15.1	1128.6 (531.2)	955.2 (265.2)	0.4	1132.7 (533.2)	959.4 (270.7)	15.2	955.1 (446.0)	577.5 (171.6)	40.4	455.4 (194.1)	
		64.8	272.8T	57.5	300.1T		59.5	12.6C		59.6	5.0T		57.6	295.6C		64.8	
		327.2 (194.8)		752.0 (221.6)	837.1 (444.6)		1120.9 (315.4)	1009.5 (531.2)		1118.5 (310.8)	1013.5 (533.2)		1158.9 (317.8)	840.0 (446.0)		841.1 (220.8)	
12F	4000	516.4 (232.5)	45.8	1064.9 (510.9)	1150.1 (315.4)	14.6	1230.5 (592.9)	1119.2 (310.8)	0.3	1234.4 (594.8)	1129.4 (317.8)	14.7	1067.7 (512.3)	748.8 (220.8)	46.1	515.2 (231.9)	
		51.4	480.9T	43.1	397.7T		44.8	16.9C		44.8	7.1T		43.1	391.8C		51.4	
		413.7 (232.5)		896.1 (262.9)	978.7 (510.9)		1267.2 (355.8)	1141.0 (592.9)		1257.1 (349.3)	1144.9 (594.8)		1303.1 (358.1)	981.4 (512.3)		994.4 (262.1)	
11F	4000	583.1 (266.2)	50.4	1212.0 (590.9)	1294.6 (355.8)	13.7	1384.0 (679.9)	1257.7 (349.3)	0.3	1387.7 (681.8)	1275.5 (358.1)	13.8	1214.7 (592.3)	893.0 (262.1)	50.7	581.9 (265.6)	
		50.7	729.5T	30.2	495.2T		24.2	23.1C		24.2	11.1T		30.2	487.9C		50.7	
		481.7 (266.2)		1015.4 (299.2)	1151.6 (590.9)		1359.6 (382.4)	1335.5 (679.9)		1331.6 (370.0)	1339.3 (681.8)		1401.7 (384.6)	1154.4 (592.3)		1136.5 (298.4)	
10F	4025	657.3 (386.4)	61.8	1257.4 (660.0)	1393.6 (382.4)	17.0	1356.3 (687.4)	1332.3 (370.0)	0.3	1359.8 (689.1)	1367.5 (384.6)	17.1	1259.8 (660.9)	1012.3 (298.4)	62.1	656.0 (385.7)	
		120.4	1015.1T	70.8	584.1T		27.0	35.2C		27.0	20.9T		70.5	575.3C		120.3	
		898.1 (386.4)		1713.8 (496.4)	1398.9 (660.0)		1322.3 (365.2)	1410.4 (687.4)		1324.1 (367.9)	1413.8 (689.1)		1315.7 (367.5)	1400.5 (660.9)		1855.8 (495.1)	
9F	4000	962.0 (457.5)	73.1	1622.1 (769.4)	1307.2 (365.2)	7.6	1236.6 (628.1)	1324.7 (367.9)	0.3	1240.8 (630.2)	1330.5 (367.5)	7.4	1623.8 (770.2)	1708.6 (495.1)	73.6	959.3 (456.3)	
		47.0	1492.5T	83.3	467.7T		19.6	31.2C		19.5	11.6T		83.4	454.8C		46.7	
		868.1 (457.5)		1827.4 (525.7)	1455.5 (769.4)		1340.0 (372.4)	1275.8 (628.1)		1315.7 (365.5)	1279.8 (630.2)		1349.3 (374.6)	1457.0 (770.2)		1953.2 (524.4)	
8F	4000	1089.5 (511.6)	65.1	1713.1 (814.1)	1341.2 (372.4)	0.6	1380.2 (684.1)	1316.1 (365.5)	0.2	1383.7 (685.9)	1347.8 (374.6)	0.8	1714.5 (814.8)	1822.3 (524.4)	65.5	1087.4 (510.6)	
		66.3	1998.8T	84.8	332.2T		11.9	36.6C		11.9	11.1T		84.9	314.6C		66.3	
		956.8 (511.6)		1982.0 (569.8)	1543.4 (814.1)		1398.0 (387.4)	1356.4 (684.1)		1372.7 (381.3)	1359.8 (685.9)		1398.6 (389.4)	1544.7 (814.8)		2117.0 (568.6)	
7F	4000	1164.1 (551.1)	69.5	1830.0 (874.3)	1391.4 (387.4)	3.3	1414.7 (707.2)	1373.0 (381.3)	0.2	1417.9 (708.7)	1405.0 (389.4)	3.2	1831.3 (874.9)	1977.3 (568.6)	69.8	1162.0 (550.1)	
		61.9	2550.8T	81.4	168.9T		0.4	41.1C		0.4	10.0T		81.5	146.5C		61.8	
		1040.3 (551.1)		2135.5 (613.8)	1667.1 (874.3)		1433.1 (396.4)	1414.0 (707.2)		1407.7 (391.1)	1417.1 (708.7)		1427.0 (398.1)	1668.3 (874.9)		2280.7 (612.8)	
6F	4000	1243.9 (612.6)	74.3	1889.1 (911.9)	1420.7 (396.4)	6.2	1427.2 (725.6)	1408.1 (391.1)	0.2	1429.7 (726.8)	1439.1 (398.1)	6.0	1890.2 (912.4)	2131.4 (612.8)	74.6	1242.2 (611.9)	
		18.6	3149.0T	65.3	29.2C		24.1	44.8C		24.0	8.5T		65.4	56.2T		18.4	
		1206.7 (612.6)		2299.1 (655.0)	1758.6 (911.9)		1477.4 (408.4)	1475.3 (725.6)		1451.4 (403.2)	1477.6 (726.8)		1468.7 (409.9)	1759.5 (912.4)		2413.8 (654.1)	
5F	4000	1210.2 (598.2)	58.9	2003.8 (965.6)	1463.3 (408.4)	7.0	1453.6 (737.3)	1451.6 (403.2)	0.1	1456.3 (738.5)	1482.5 (409.9)	6.9	2004.8 (966.1)	2295.6 (654.1)	59.1	1208.5 (597.4)	
		13.8	3789.8T	72.6	256.0C		20.9	48.3C		20.7	7.1T		72.7	287.6T		13.6	
		1182.7 (598.2)		2403.7 (680.6)	1858.6 (965.6)		1469.9 (406.2)	1495.5 (737.3)		1447.7 (402.1)	1497.8 (738.5)		1459.1 (407.4)	1859.4 (966.1)		2494.3 (679.9)	
4F	4000	1314.1 (656.2)	46.6	1999.8 (989.1)	1454.8 (406.2)	7.6	1422.3 (742.3)	1447.8 (402.1)	0.1	1424.0 (743.1)	1474.1 (407.4)	7.5	2000.5 (989.4)	2400.8 (679.9)	46.7	1313.0 (655.7)	
		1.7	4458.6T	21.6	511.8C		62.3	50.8C		62.2	5.1T		21.7	547.7T		1.6	
		1310.7 (656.2)		2442.7 (692.3)	1956.6 (989.1)		1405.9 (387.8)	1546.8 (742.3)		1394.7 (387.4)	1548.4 (743.1)		1389.3 (388.6)	1957.1 (989.4)		2540.0 (691.8)	
3F	4000	1231.1 (720.4)	49.6	1872.4 (1010.3)	1386.3 (387.8)	9.8	1254.0 (736.0)	1394.8 (387.4)	0.1	1255.2 (736.6)	1408.9 (388.6)	9.8	1872.9 (1010.5)	2440.6 (691.8)	49.7	1230.2 (720.0)	
		209.7	5143.2T	148.1	800.6C		218.0	49.4C		217.9	0.5T		148.1	839.8T		209.8	
		1650.5 (720.4)		2075.9 (585.9)	2168.6 (1010.3)		1149.6 (315.7)	1690.0 (736.0)		1156.0 (321.1)	1691.1 (736.6)		1125.4 (316.2)	2169.0 (1010.5)		2141.7 (585.6)	
2F	4625	492.2 (678.0)	33.4	1031.0 (933.9)	1123.7 (315.7)	13.0	615.7 (773.8)	1156.1 (321.1)	0.0	616.2 (774.0)	1151.2 (316.2)	12.9	1031.2 (933.9)	2074.8 (585.6)	33.5	491.8 (677.9)	
		1075.7	5725.5T	1128.6	1060.7C		1173.8	42.8C		1173.7	8.1C		1128.6	1102.0T		1075.8	
		2643.6 (678.0)		1881.8 (628.9)	3288.2 (933.9)		1462.7 (398.5)	2963.3 (773.8)		1500.8 (416.9)	2963.6 (774.0)		1406.6 (398.5)	3288.3 (933.9)		2643.4 (628.5)	
1F		6357.6 (628.5)	380.9	1286.2 (398.5)	1406.4 (398.5)	28.1	23.3 (416.9)	1500.6 (416.9)	0.1	28.0 (398.5)	1462.9 (398.5)	28.2	1327.9 (398.5)	1881.8 (628.5)	380.8	6343.9 (628.5)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		B フレーム (S=1/284)															

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				42.3 (16.2)		131.0 (39.6)		119.5 (33.5)		133.2 (34.9)		66.3 (13.3)						
15F	4000	74.0 (29.0)	15.9	153.9 (40.8)	11.5	252.4 (64.1)	121.5 (31.3)	1.0	237.7 (60.1)	118.2 (30.9)	7.5	162.7 (41.7)	29.5 (7.4)	18.4	66.3 (16.6)	23.2C		
14F	4000	16.1	25.8T	14.6	18.7T	11.7	6.8C	19.5	6.3T	18.1	20.8C	14.2	23.2C	37.8 (9.6)	141.5 (35.4)	26.0		
	4000	41.8 (29.0)	116.7 (36.1)	167.0 (42.5)	275.8 (70.5)	229.1 (58.4)	302.3 (77.6)	198.7 (50.1)	302.3 (77.6)	179.6 (45.1)	126.4 (32.1)	141.5 (35.4)	37.8 (9.6)	26.0	141.5 (35.4)	37.8 (9.6)		
13F	4025	101.4 (44.0)	143.2 (36.1)	13.2	254.9 (64.7)	305.1 (77.3)	14.7	327.5 (83.4)	280.8 (71.6)	10.8	271.5 (69.1)	167.9 (42.5)	5.8	178.8 (45.1)	125.7 (31.7)	7.9	103.7 (26.4)	70.8C
	4025	13.4	72.2T	5.2	55.4T	1.2	8.0C	5.3	19.5C	5.1	29.3C	12.8	70.8C	78.1 (19.8)	213.7 (53.4)	78.1 (19.8)	45.4	
12F	4000	136.8 (69.7)	211.4 (53.3)	19.6	308.4 (77.1)	380.7 (97.7)	19.1	363.8 (92.7)	346.5 (88.7)	15.7	325.0 (82.5)	208.2 (52.0)	7.7	246.1 (62.0)	191.1 (48.0)	11.3	135.5 (34.4)	135.1C
	4000	3.5	133.3T	5.7	93.8T	16.4	9.7C	4.9	53.2C	13.8	29.1C	1.0	135.1C	137.5 (34.4)	365.2 (91.3)	137.5 (34.4)	67.8	
11F	4000	238.6 (114.2)	382.4 (100.5)	20.5	392.6 (99.9)	348.2 (89.6)	0.5	363.8 (92.7)	347.6 (89.0)	2.1	411.4 (102.9)	383.2 (97.1)	1.3	417.0 (106.3)	310.3 (78.3)	27.5	227.7 (57.1)	238.4C
	4000	10.3	243.0T	0.8	81.2T	11.2	12.1C	1.7	36.5C	3.7	37.3C	9.0	238.4C	209.6 (52.4)	458.3 (114.6)	209.6 (52.4)	109.3	
10F	4025	255.6 (128.8)	473.6 (124.5)	25.3	432.6 (110.5)	400.6 (100.5)	2.8	405.3 (101.3)	396.5 (101.5)	1.3	443.2 (111.8)	452.2 (115.7)	0.4	447.3 (113.7)	403.7 (101.7)	27.3	248.7 (62.2)	368.5C
	4025	1.5	377.7T	7.4	58.2T	15.1	13.9C	6.8	15.0C	10.1	38.8C	0.3	368.5C	249.4 (62.4)	496.5 (124.1)	249.4 (62.4)	124.5	
9F	4000	253.5 (133.1)	512.1 (135.0)	26.1	441.2 (111.8)	428.8 (109.9)	0.7	420.7 (107.7)	428.9 (109.9)	0.0	448.4 (113.7)	476.3 (121.7)	2.1	438.8 (111.7)	434.2 (111.3)	31.2	247.1 (61.8)	506.9C
	4000	14.3	521.7T	23.4	31.2T	41.9	15.7C	23.9	4.2T	12.5	34.8C	15.9	506.9C	279.0 (70.0)	504.5 (126.1)	279.0 (70.0)	130.7	
8F	4025	282.1 (133.1)	449.7 (132.9)	44.9	487.9 (123.0)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)	504.5 (129.9)	582.5 (164.8)
	4000	225.3 (118.8)	507.4 (132.9)	28.9	565.8 (144.2)	604.0 (154.0)	10.7	660.5 (165.1)	582.5 (148.4)	9.2	579.8 (147.4)	475.2 (121.3)	6.8	485.7 (123.9)	460.9 (117.2)	21.8	225.5 (57.4)	653.6C
7F	4000	12.3	667.0T	9.5	44.0T	5.8	18.9C	9.1	16.0C	10.8	23.2C	11.2	653.6C	247.9 (62.2)	521.5 (130.4)	247.9 (62.2)	118.3	
	4000	276.7 (139.0)	526.6 (140.4)	21.0	562.8 (143.2)	663.0 (168.3)	6.2	628.7 (160.2)	650.3 (165.1)	5.3	570.1 (145.0)	507.4 (127.2)	4.6	497.8 (125.2)	488.4 (124.3)	16.5	273.6 (69.6)	807.3C
6F	4000	1.2	820.8T	18.6	64.2T	21.9	22.0C	17.6	45.0C	14.6	11.6C	1.5	807.3C	276.6 (69.1)	560.0 (140.0)	276.6 (69.1)	137.5	
	4000	279.2 (139.0)	517.1 (150.2)	600.0 (150.2)	668.8 (172.7)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)	672.5 (176.8)
5F	4025	284.8 (145.0)	564.0 (150.2)	23.4	598.9 (150.2)	681.8 (172.7)	6.5	664.9 (166.2)	668.6 (170.5)	6.3	598.0 (150.5)	522.2 (132.6)	4.6	527.8 (132.7)	523.6 (132.7)	18.2	283.4 (70.9)	969.1C
	4025	5.2	982.2T	21.9	78.4T	23.9	25.1C	20.3	75.5C	18.3	8.1T	5.2	969.1C	293.9 (73.5)	593.2 (148.3)	293.9 (73.5)	144.3	
4F	4000	295.2 (145.0)	545.5 (158.5)	642.8 (161.4)	684.3 (181.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)	712.6 (191.8)
	4000	300.3 (160.5)	595.5 (158.5)	25.0	599.0 (150.5)	696.4 (181.8)	6.0	656.6 (165.7)	684.8 (176.1)	6.7	591.5 (147.9)	531.9 (134.4)	4.3	530.4 (134.4)	554.3 (140.6)	19.5	299.4 (74.9)	1137.3C
3F	4000	20.6	1149.5T	20.0	87.8T	20.1	28.0C	19.4	108.6C	19.4	35.2T	20.6	1137.3C	340.6 (85.2)	626.5 (159.1)	340.6 (85.2)	160.0	
	4000	341.6 (160.5)	590.6 (169.4)	639.1 (169.4)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)	739.4 (206.7)
2F	4025	287.4 (154.4)	629.0 (169.4)	19.2	700.4 (177.6)	748.9 (197.2)	4.7	782.0 (197.7)	739.5 (190.0)	5.6	684.3 (173.6)	564.0 (143.6)	3.3	598.6 (150.7)	597.2 (150.0)	14.6	285.9 (71.6)	1315.5C
	4025	21.3	1327.1T	17.6	101.2T	17.3	30.8C	16.8	148.5C	17.3	64.6T	21.3	1315.5C	328.5 (82.1)	639.8 (162.5)	328.5 (82.1)	153.6	
1F	4000	312.3 (171.9)	642.3 (174.5)	14.2	652.9 (165.7)	774.6 (201.2)	3.6	718.0 (183.7)	767.2 (196.4)	4.5	633.2 (160.4)	574.9 (146.4)	2.5	565.4 (143.9)	618.6 (157.8)	10.6	311.3 (77.8)	1496.7C
	4000	31.5	1508.0T	48.1	118.6T	49.3	33.5C	45.5	193.9C	44.3	95.2T	31.6	1496.7C	374.6 (93.7)	632.8 (160.7)	374.6 (93.7)	171.5	
1F	4625	257.5 (170.4)	632.8 (171.7)	14.8	595.7 (150.5)	741.3 (195.0)	3.2	654.3 (164.8)	736.0 (185.3)	4.6	568.3 (142.3)	547.5 (139.7)	2.2	508.4 (128.1)	610.6 (155.2)	11.1	258.2 (65.6)	1671.5C
	4625	83.3	1681.9T	92.2	132.3T	94.1	35.9C	90.2	239.7C	88.6	130.2T	83.8	1671.5C	425.8 (106.5)	552.6 (140.7)	425.8 (106.5)	171.0	
1F	4625	125.7 (261.6)	549.8 (149.0)	13.5	367.6 (91.9)	624.7 (158.7)	3.0	396.9 (100.0)	620.7 (158.7)	4.6	341.5 (86.8)	460.3 (117.3)	2.0	312.0 (78.1)	533.2 (135.3)	9.7	126.8 (31.9)	1822.2C
	4625	479.3	1830.7T	476.9	143.1T	468.0	37.2C	475.2	280.4C	484.0	162.8T	478.8	1822.2C	1084.5 (271.1)	1084.5 (271.1)	1084.5 (271.1)	261.9	
		2078.1	1084.3	166.6	49.7	570.3	37.2	18.5	306.2	516.2	36.3	261.3	736.3	174.1	2067.4			
				7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																
		1		2		3		4		5		6						
		C フレーム (S=1/284)																

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		66.9 (26.9)		365.9 (107.9)		355.0 (98.6)		410.7 (107.8)		126.7 (26.9)							
15F	4000	126.6 (29.6)	29.9	477.6 (194.3)	410.7 (107.9)	22.4	720.9 (303.4)	355.0 (98.6)	0.0	720.8 (303.4)	365.8 (107.8)	22.4	477.6 (194.3)	66.9 (26.9)	29.9	126.7 (29.6)	
		67.5	29.7C	89.0	82.9C	114.1	8.6T	114.1	8.8C	89.0	83.0T	67.5	29.7T	8.3	29.6	8.3 (29.6)	
14F	4000	340.4 (125.4)	332.1 (86.4)	21.2	663.5 (295.4)	673.3 (183.9)	11.3	816.5 (372.3)	658.4 (182.9)	0.0	816.5 (372.3)	650.7 (183.9)	11.3	663.5 (295.4)	289.8 (86.4)	21.2	340.4 (125.4)
		89.6	119.7C	72.6	183.7C	72.0	8.6T	72.0	8.7C	72.6	183.8T	89.6	119.7T	161.2 (125.4)	494.3 (146.1)	518.2 (295.4)	557.8 (146.1)
13F	4025	396.6 (163.6)	557.8 (146.1)	31.8	836.9 (386.1)	860.8 (235.6)	12.6	999.9 (466.2)	836.8 (232.4)	0.0	999.9 (466.2)	835.6 (235.6)	12.6	836.9 (386.1)	494.3 (146.1)	31.8	396.6 (163.6)
		67.4	270.2C	59.8	277.3C	61.7	10.5T	61.7	10.6C	59.8	277.4T	67.4	270.2T	261.8 (163.6)	660.4 (193.7)	717.4 (386.1)	734.4 (193.7)
12F	4000	472.5 (208.9)	734.3 (193.7)	36.9	967.2 (460.6)	1024.2 (281.1)	12.1	1119.4 (535.8)	995.9 (276.6)	0.0	1119.4 (535.8)	999.9 (281.1)	12.1	967.2 (460.6)	660.5 (193.7)	36.9	472.5 (209.0)
		54.6	468.3C	46.1	369.5C	47.8	13.5T	47.8	13.6C	46.1	369.6T	54.6	468.3T	363.3 (208.9)	801.7 (234.1)	875.0 (460.6)	884.2 (234.2)
11F	4000	520.8 (236.9)	884.1 (234.1)	41.2	1091.5 (531.3)	1164.8 (320.4)	11.3	1250.2 (613.7)	1131.7 (314.4)	0.0	1250.2 (613.7)	1142.3 (320.4)	11.3	1091.5 (531.3)	801.8 (234.2)	41.2	520.8 (236.9)
		47.0	706.5C	28.9	460.2C	22.7	18.2T	22.7	18.2C	28.9	460.3T	47.0	706.5T	426.8 (236.9)	905.8 (265.6)	1033.8 (531.3)	1006.3 (265.6)
10F	4025	579.5 (344.0)	1006.2 (265.6)	50.2	1122.9 (591.8)	1250.9 (343.5)	14.3	1213.2 (615.8)	1195.7 (332.1)	0.0	1213.2 (615.8)	1222.2 (343.5)	14.3	1122.9 (591.8)	905.8 (265.6)	50.2	579.5 (344.0)
		112.8	976.7C	68.2	543.3C	26.2	27.9T	26.2	27.8C	68.2	543.4T	112.8	976.7T	805.1 (344.0)	1556.3 (449.1)	1259.2 (591.8)	1677.1 (449.1)
9F	4000	871.9 (414.0)	1677.1 (449.1)	60.4	1471.1 (697.0)	1174.0 (328.0)	6.9	1110.3 (563.8)	1188.1 (330.0)	0.0	1110.3 (563.8)	1187.7 (328.0)	6.9	1471.1 (697.0)	1556.4 (449.1)	60.4	872.0 (414.1)
		43.9	1432.4C	77.1	426.5C	17.3	24.5T	17.3	24.4C	77.1	426.7T	43.9	1432.4T	784.2 (414.0)	1660.7 (476.2)	1316.8 (563.8)	1768.0 (476.2)
8F	4000	983.7 (461.6)	1767.9 (476.2)	53.6	1548.1 (735.4)	1204.2 (334.5)	0.2	1240.1 (614.1)	1181.2 (328.1)	0.0	1240.1 (614.1)	1203.8 (334.4)	0.2	1548.1 (735.4)	1660.8 (476.2)	53.6	983.8 (461.7)
		60.4	1914.7C	77.3	288.7C	11.9	29.5T	11.9	29.4C	77.3	289.0T	60.4	1914.7T	862.8 (461.6)	1797.8 (515.3)	1393.6 (735.4)	1912.1 (515.3)
7F	4000	1049.2 (496.5)	1912.0 (515.3)	57.1	1651.3 (788.7)	1247.0 (347.3)	3.2	1267.2 (633.2)	1230.1 (341.7)	0.0	1267.2 (633.2)	1253.3 (347.3)	3.2	1651.3 (788.7)	1797.9 (515.3)	57.1	1049.2 (496.5)
		56.1	2436.5C	73.9	124.9C	1.0	33.6T	1.0	33.6C	73.9	125.3T	56.1	2436.5T	936.9 (496.5)	1934.7 (554.4)	1503.5 (788.7)	2056.8 (554.4)
6F	4000	1119.8 (551.4)	2056.8 (554.4)	61.0	1702.8 (821.8)	1271.6 (354.8)	5.5	1276.9 (649.1)	1259.6 (349.9)	0.0	1276.9 (649.1)	1282.6 (354.7)	5.5	1702.8 (821.8)	1934.8 (554.4)	61.0	1119.9 (551.4)
		17.0	2997.7C	59.2	70.2T	21.3	36.9T	21.3	36.8C	59.2	69.7C	17.0	2997.8T	1085.8 (551.4)	2088.3 (593.5)	1584.4 (821.8)	2185.0 (593.5)
5F	4000	1099.2 (543.4)	2185.0 (593.5)	48.4	1815.6 (874.6)	1311.2 (365.9)	6.2	1304.0 (661.5)	1300.0 (361.1)	0.0	1303.9 (661.5)	1323.5 (365.9)	6.2	1815.6 (874.6)	2088.3 (593.5)	48.3	1099.2 (543.4)
		12.3	3597.2C	65.8	293.7T	19.1	40.3T	19.1	40.2C	65.8	293.2C	12.3	3597.3T	1074.5 (543.4)	2183.4 (617.1)	1683.5 (874.6)	2259.6 (617.1)
4F	4000	1185.0 (594.4)	2259.5 (617.1)	38.1	1802.9 (894.7)	1303.0 (363.8)	6.6	1270.0 (665.9)	1296.0 (360.0)	0.0	1270.0 (665.9)	1316.1 (363.8)	6.6	1802.9 (894.7)	2183.4 (617.1)	38.1	1185.1 (594.5)
		3.8	4219.6C	13.5	543.3T	61.9	42.7T	61.9	42.6C	13.5	542.6C	3.8	4219.7T	1192.7 (594.4)	2212.0 (625.8)	1775.8 (894.7)	2293.5 (625.8)
3F	4000	1100.8 (651.1)	2293.5 (625.8)	40.8	1674.9 (908.9)	1238.7 (346.4)	8.4	1107.0 (655.8)	1245.2 (345.9)	0.0	1107.0 (655.8)	1255.4 (346.4)	8.4	1674.9 (908.9)	2212.0 (625.8)	40.8	1100.8 (651.1)
		201.4	4850.8C	142.9	818.6T	204.7	41.9T	204.7	41.8C	142.9	817.9C	201.4	4851.0T	1503.5 (651.1)	1891.4 (532.7)	1960.7 (908.9)	1944.0 (532.7)
2F	4625	440.5 (636.3)	1944.0 (532.7)	26.3	941.1 (880.0)	1010.4 (283.7)	11.0	553.8 (729.8)	1037.7 (288.3)	0.0	553.8 (729.8)	1032.3 (283.7)	11.0	941.1 (880.0)	1891.4 (532.7)	26.3	440.5 (636.3)
		1031.0	5387.3C	1093.8	1064.8T	1133.9	36.4T	1133.9	36.2C	1093.8	1064.1C	1031.0	5387.5T	2502.5 (636.3)	1792.8 (596.6)	3128.7 (880.0)	2502.5 (596.6)
1F		5987.9 (596.6)	2502.5 (596.6)	354.8	1279.8 (378.8)	1335.9 (378.8)	27.8	1779.4 (397.3)	1430.2 (397.3)	0.0	1779.4 (397.3)	1391.4 (378.8)	27.8	1279.8 (378.8)	1792.8 (596.6)	354.8	5988.0 (596.6)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/284)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		87.1 (34.3)		410.0 (121.3)		399.5 (111.1)		471.0 (123.4)		157.8 (33.5)							
15F	4000	160.1 (42.8)	36.5	550.2 (227.0)	463.1 (212.3)	26.6	810.7 (344.3)	400.8 (111.1)	0.7	817.0 (347.1)	417.5 (123.4)	26.8	554.5 (228.9)	83.4 (33.5)	37.2	157.8 (41.8)	
14F	4000	74.5	21.9C	96.2	89.7C	122.1	10.0T	122.8	7.9C	96.6	88.7T	74.2	20.8T	9.5	401.3 (103.9)	9.5 (41.8)	
	4000	11.1 (42.8)	349.9 (104.7)	357.8 (227.0)	741.7 (209.9)	566.6 (344.3)	752.9 (209.2)	571.5 (347.1)	778.7 (212.4)	361.2 (228.9)	401.3 (103.9)	9.5 (41.8)	401.3 (103.9)	9.5 (41.8)	401.3 (103.9)	9.5 (41.8)	
13F	4000	392.9 (149.2)	403.9 (104.7)	27.0	761.4 (342.7)	769.3 (209.9)	13.8	928.6 (426.5)	753.5 (209.2)	0.3	932.4 (428.4)	750.9 (212.4)	13.9	764.2 (344.1)	346.7 (103.9)	27.3	391.8 (148.7)
	4000	94.5	112.6C	76.0	199.4C	75.7	10.2T	75.6	5.2C	75.9	196.5T	94.5	110.6T	94.5	110.6T	94.5	110.6T
12F	4025	203.9 (149.2)	580.8 (172.4)	609.5 (342.7)	950.7 (268.3)	777.3 (426.5)	954.4 (265.2)	781.1 (428.4)	989.9 (270.7)	612.3 (344.1)	658.2 (171.6)	202.8	202.8	202.8	202.8	202.8	
	4025	456.8 (194.8)	660.7 (172.4)	40.0	952.2 (444.6)	980.9 (268.3)	15.1	1128.6 (531.2)	955.2 (265.2)	0.4	1132.7 (533.2)	959.4 (270.7)	15.2	955.7 (446.0)	577.5 (171.6)	40.4	455.4 (194.1)
11F	4000	64.8	272.8C	57.5	300.1C	59.5	12.6T	59.6	5.0C	57.6	295.6T	64.8	269.7T	325.9 (194.1)	325.9 (194.1)	325.9 (194.1)	
	4000	516.4 (232.5)	843.6 (221.6)	45.8	1064.9 (510.9)	1150.1 (315.4)	14.6	1230.5 (592.9)	1119.2 (310.8)	0.3	1234.4 (594.8)	1129.4 (317.8)	14.7	1067.7 (512.3)	748.8 (220.8)	46.1	515.2 (231.9)
10F	4000	51.4	480.9C	43.1	397.7C	44.8	16.9T	44.8	7.1C	43.1	391.8T	51.4	476.8T	412.4 (231.9)	412.4 (231.9)	412.4 (231.9)	
	4000	413.7 (232.5)	896.1 (262.9)	897.7 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	1267.2 (355.8)	1267.2 (510.9)	
9F	4000	583.1 (266.2)	996.8 (262.9)	50.4	1212.0 (590.9)	1294.6 (355.8)	13.7	1384.0 (679.9)	1257.7 (349.3)	0.3	1387.7 (681.8)	1275.5 (358.1)	13.8	1214.7 (592.3)	893.0 (262.1)	50.7	581.9 (265.6)
	4025	50.7	729.5C	30.2	495.2C	24.2	23.1T	24.2	11.1C	30.2	487.9T	50.7	724.4T	480.5 (265.6)	480.5 (265.6)	480.5 (265.6)	
8F	4000	657.3 (386.4)	1139.0 (299.2)	61.8	1257.4 (660.0)	1393.6 (382.4)	17.0	1359.8 (687.4)	1332.3 (370.0)	0.3	1359.8 (689.1)	1367.5 (384.6)	17.1	1259.6 (660.9)	1012.3 (298.4)	62.1	656.0 (385.7)
	4000	120.4	1015.1C	70.8	584.1C	27.0	35.2T	27.0	20.9C	70.5	575.3T	120.3	1009.0T	896.6 (385.7)	896.6 (385.7)	896.6 (385.7)	
7F	4000	962.0 (457.5)	1860.1 (496.4)	73.1	1622.1 (769.4)	1307.2 (365.2)	7.6	1236.6 (628.1)	1324.7 (367.9)	0.3	1240.8 (630.2)	1330.5 (367.5)	7.4	1623.8 (770.2)	1708.6 (495.1)	73.6	959.3 (456.3)
	4000	47.0	1492.5C	83.3	467.7C	19.6	31.2T	19.5	11.6C	83.4	454.8T	46.7	1485.0T	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	
6F	4000	868.1 (457.5)	1827.4 (525.7)	1455.5 (769.4)	1340.0 (372.4)	1275.8 (628.1)	1315.7 (365.5)	1279.8 (630.2)	1349.3 (374.6)	1457.0 (770.2)	1953.2 (524.4)	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	865.8 (456.3)	
	4000	1089.5 (511.6)	1957.6 (525.7)	65.1	1713.1 (814.1)	1341.2 (372.4)	0.6	1380.2 (684.1)	1316.1 (365.5)	0.2	1383.7 (685.9)	1347.8 (374.6)	0.8	1714.5 (814.8)	1822.3 (524.4)	65.5	1087.4 (510.6)
5F	4000	66.3	1998.8C	84.8	332.2C	11.9	36.6T	11.9	11.1C	84.9	314.6T	66.3	1989.8T	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	
	4000	956.8 (511.6)	1982.0 (569.8)	1543.4 (814.1)	1398.0 (387.4)	1356.4 (684.1)	1372.7 (381.3)	1359.8 (685.9)	1398.6 (389.4)	1544.7 (814.8)	2117.0 (568.6)	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	954.9 (510.6)	
4F	4000	1164.1 (551.1)	2120.9 (569.8)	69.5	1830.6 (874.3)	1391.4 (387.4)	3.3	1414.7 (707.2)	1373.0 (381.3)	0.2	1417.9 (708.7)	1405.0 (389.4)	3.2	1831.3 (874.9)	1977.3 (568.6)	69.8	1162.6 (550.1)
	4000	61.9	2550.8C	81.4	168.9C	0.4	41.1T	0.4	10.0C	81.5	146.5T	61.8	2540.6T	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	
3F	4000	1040.3 (551.1)	2135.5 (613.8)	1667.1 (874.3)	1433.1 (396.4)	1414.0 (707.2)	1407.7 (391.1)	1417.1 (708.7)	1427.0 (398.1)	1668.3 (874.9)	2280.7 (612.8)	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	1038.5 (550.1)	
	4000	1243.9 (612.6)	2284.1 (613.8)	74.3	1889.1 (911.9)	1420.7 (396.4)	6.2	1427.2 (725.6)	1408.1 (391.1)	0.2	1429.7 (726.8)	1439.1 (398.1)	6.0	1890.7 (912.4)	2131.4 (612.8)	74.6	1242.2 (611.9)
2F	4000	18.6	3149.0C	65.3	29.2T	24.1	44.8T	24.0	8.5C	65.4	56.2C	18.4	3137.7T	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	
	4000	1206.7 (612.6)	2299.1 (655.0)	1758.6 (911.9)	1477.4 (408.4)	1475.3 (725.6)	1451.4 (403.2)	1477.6 (726.8)	1468.7 (409.9)	1759.5 (912.4)	2413.8 (654.1)	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	1205.3 (611.9)	
1F	4000	1210.2 (598.2)	2416.9 (655.0)	58.9	2003.8 (965.6)	1463.3 (408.4)	7.0	1453.6 (737.3)	1451.6 (403.2)	0.1	1456.3 (738.5)	1482.5 (409.9)	6.9	2004.8 (966.1)	2295.6 (654.1)	59.1	1208.8 (597.4)
	4000	13.8	3789.8C	72.6	256.0T	20.9	48.3T	20.7	7.1C	72.7	287.6C	13.6	3777.6T	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	
1F	4000	1182.7 (698.2)	2403.7 (680.6)	1858.6 (965.6)	1469.9 (406.2)	1495.5 (737.3)	1447.7 (402.1)	1497.8 (738.5)	1459.1 (407.4)	1859.4 (966.1)	2494.3 (679.9)	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	1181.3 (597.4)	
	4000	1314.1 (656.2)	2496.8 (680.6)	46.6	1999.8 (989.1)	1454.8 (406.2)	7.6	1422.3 (742.3)	1447.8 (402.1)	0.1	1424.0 (743.1)	1474.1 (407.4)	7.5	2000.5 (989.4)	2400.8 (679.9)	46.7	1313.6 (655.7)
1F	4000	1.7	4458.6C	21.6	511.8T	62.3	50.8T	62.2	5.1C	21.7	547.7C	1.6	4445.7T	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	
	4000	1310.7 (656.2)	2442.7 (692.3)	1956.6 (989.1)	1405.9 (387.8)	1546.8 (742.3)	1394.7 (387.4)	1548.4 (743.1)	1389.3 (388.6)	1957.1 (989.4)	2540.0 (691.8)	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	1309.8 (655.7)	
1F	4000	1231.1 (720.4)	2541.8 (692.3)	49.6	1872.4 (1010.3)	1386.3 (387.8)	9.8	1254.0 (736.0)	1394.8 (387.4)	0.1	1255.2 (736.6)	1408.9 (388.6)	9.8	1872.9 (1010.5)	2440.6 (691.8)	49.7	1230.2 (720.0)
	4000	209.7	5143.2C	148.1	800.6T	218.0	49.4T	217.9	0.5C	148.1	839.8C	209.8	5129.8T	1649.9 (720.0)	1649.9 (720.0)	1649.9 (720.0)	
1F	4625	492.2 (678.0)	2142.7 (585.9)	33.4	1031.0 (933.9)	1123.7 (315.7)	13.0	615.7 (773.8)	1156.1 (321.1)	0.0	616.2 (774.0)	1151.2 (316.2)	12.9	1031.2 (933.9)	2074.8 (585.6)	33.5	491.8 (677.9)
	4625	1075.7	5725.5C	1128.6	1060.7T	1173.8	42.8T	1173.7	8.1T	1128.6	1102.0C	1075.8	5711.8T	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	
1F	4625	6357.6 (628.5)	2643.6 (628.5)	380.9 (1286.2)	406.4 (398.5)	28.1 (23.5)	1500.6 (416.9)	0.1 (28.6)	1462.9 (398.5)	28.2 (1327.9)	1881.8 (628.5)	380.8 (6549.9)	6549.9 (628.5)	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	
	4625	6357.6 (628.5)	2643.6 (628.5)	380.9 (1286.2)	406.4 (398.5)	28.1 (23.5)	1500.6 (416.9)	0.1 (28.6)	1462.9 (398.5)	28.2 (1327.9)	1881.8 (628.5)	380.8 (6549.9)	6549.9 (628.5)	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	2643.4 (677.9)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		B フレーム (S=1/284)															

[illegible]

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

						361.4 (36.5)	115.1 (32.6)		
15F	56675	4000	368.5 (114.6)	368.5 (36.5)	3.5	480.7 (172.7)	119.3 (32.6)	2.1	115.1 (48.8)
			139.3	48.0T		135.4	8.7C	17.5	37.3C
14F	4000	469.0 (177.9)	558.8 (55.4)	4.8	633.4 (265.5)	294.0 (78.3)	12.2	189.5 (89.6)	
		113.2	118.1T		102.3	8.3T	10.3	121.4C	
13F	4025	242.7 (177.9)	690.9 (69.9)	7.8	696.3 (321.7)	428.7 (265.5)	392.2 (114.8)	168.9 (89.6)	
		463.8 (204.5)	706.5 (69.9)		48.9	48.0T	6.0	241.8C	
12F	4000	359.4 (204.5)	806.9 (81.6)	9.5	806.9 (81.6)	598.5 (321.7)	480.2 (138.7)	211.3 (108.0)	
		466.4 (207.9)	825.8 (81.6)		726.6 (340.7)	518.3 (138.7)	268.9 (131.8)	388.6C	
11F	4000	50.6	296.6T		45.2	100.5T	5.3	388.6C	
		365.2 (207.9)	878.3 (88.9)	10.8	845.5 (400.1)	603.4 (162.6)	567.3 (162.6)	258.3 (131.8)	
10F	4000	534.7 (238.4)	899.9 (88.9)		845.5 (400.1)	603.4 (162.6)	18.0	309.0 (156.8)	
		57.9	398.0T		45.3	170.6T	4.5	560.0C	
9F	4025	418.8 (238.4)	953.8 (96.8)	13.9	953.8 (96.8)	754.9 (400.1)	623.6 (180.4)	318.1 (156.8)	
		562.7 (325.6)	981.6 (96.8)		874.3 (469.3)	675.5 (180.4)	305.5 (156.1)	749.2C	
8F	4000	92.6	506.4T		70.1	252.1T	8.7	749.2C	
		747.9 (325.6)	1516.6 (153.1)	14.1	1161.2 (546.2)	659.1 (181.1)	322.3 (164.5)	322.8 (156.1)	
7F	4000	797.0 (373.4)	1544.9 (153.1)		1161.2 (546.2)	659.1 (181.1)	7.0	322.3 (164.5)	
		50.3	679.6T		68.8	279.5T	6.7	940.9C	
6F	4000	696.5 (373.4)	1559.7 (157.2)	12.7	1559.7 (157.2)	1023.6 (546.2)	688.5 (193.5)	335.7 (164.5)	
		888.6 (408.2)	1585.1 (157.2)		1241.1 (580.9)	705.0 (193.5)	352.8 (179.1)	1145.9C	
5F	4000	72.3	856.5T		79.3	317.9T	5.3	1145.9C	
		744.0 (408.2)	1622.1 (163.6)	14.2	1302.7 (613.9)	763.0 (209.3)	380.5 (195.1)	363.4 (179.1)	
4F	4000	906.4 (419.2)	1650.4 (163.6)		1302.7 (613.9)	763.0 (209.3)	9.5	380.5 (195.1)	
		67.9	1036.5T		74.9	368.2T	9.7	1366.1C	
3F	4000	770.5 (419.2)	1675.3 (169.1)	16.1	1675.3 (169.1)	1152.9 (613.9)	795.5 (224.1)	399.9 (195.1)	
		937.1 (462.9)	1707.6 (169.1)		1340.5 (651.5)	818.1 (224.1)	395.6 (206.3)	1600.1C	
2F	4000	11.3	1218.9T		37.6	429.5T	17.0	1600.1C	
		914.5 (462.9)	1681.6 (169.5)	13.1	1297.9 (637.4)	881.7 (242.0)	431.2 (224.9)	429.6 (206.3)	
1F	4625	793.3 (404.6)	1707.8 (169.5)		1297.9 (637.4)	881.7 (242.0)	10.4	431.2 (224.9)	
		15.8	1399.6T		23.1	509.8T	18.7	1851.5C	
	4000	825.0 (404.6)	1656.6 (166.7)	10.0	1656.6 (166.7)	1251.7 (637.4)	886.3 (248.6)	468.6 (224.9)	
		851.5 (446.2)	1676.6 (166.7)		1308.4 (676.7)	903.5 (248.6)	417.7 (236.5)	2108.3C	
	4000	40.9	1575.0T		45.1	599.8T	55.4	2108.3C	
		933.3 (446.2)	1580.5 (159.4)	13.1	1064.5 (669.5)	882.6 (242.5)	335.2 (222.7)	528.4 (236.5)	
	4000	673.4 (519.9)	1606.8 (159.4)		1064.5 (669.5)	882.6 (242.5)	9.5	335.2 (222.7)	
		366.3	1739.6T		274.5	690.0T	110.1	2356.6C	
	4000	1406.0 (519.9)	1264.3 (126.6)	1.4	1264.3 (126.6)	1613.5 (669.5)	740.5 (206.7)	555.5 (222.7)	
		138.9 (481.9)	1267.1 (126.6)		398.7 (820.3)	747.8 (206.7)	185.1 (338.4)	2566.4C	
	4000	1253.4	1868.0T		1498.2	775.0T	597.6	2566.4C	
		2367.9 (481.9)	1666.5 (201.7)	350.7	1007.4	728.6 (431.8)	174.2	2997.6C	
		2067.3	2367.9 (201.7)		1007.4	728.6 (431.8)	174.2	2997.6C	
				20000	7200				
				27200					

A

B

C

1 フレーム (S=1/284)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

		595.1 (59.7)		97.5 (23.9)	
15F	4000	599.6 (218.3)	2.2	669.7 (259.0)	74.5 (23.9)
		162.9		151.7	29.9C
		273.7 (218.3)		950.5 (95.9)	366.3 (259.0)
14F	4000	693.4 (282.6)	8.3	860.8 (369.6)	276.6 (74.7)
		128.2		121.6	44.2C
		436.9 (282.6)		1206.1 (122.0)	617.6 (369.6)
13F	4025	797.0 (377.1)	13.9	1020.8 (483.7)	432.2 (115.2)
		38.1		47.3	44.6C
		720.8 (377.1)		1726.7 (174.5)	926.2 (483.7)
12F	4000	1041.7 (466.5)	17.9	1295.5 (591.8)	495.1 (136.2)
		108.7		112.0	76.9C
		824.3 (466.5)		1924.8 (194.8)	1071.5 (591.8)
11F	4000	1146.9 (528.8)	23.2	1445.3 (670.8)	592.0 (162.3)
		89.3		103.7	104.1C
		968.3 (528.8)		2057.9 (208.1)	1237.8 (670.8)
10F	4025	1135.8 (554.8)	23.1	1488.6 (732.8)	668.5 (183.5)
		19.2		13.8	124.9C
		1097.3 (554.8)		2061.6 (209.9)	1461.1 (732.8)
9F	4000	1039.5 (499.3)	37.6	1667.6 (793.0)	1067.1 (287.6)
		40.8		81.6	44.8C
		957.8 (499.3)		2107.3 (213.8)	1504.3 (793.0)
8F	4000	1210.5 (562.2)	30.5	1782.6 (844.0)	1179.6 (323.4)
		86.0		94.5	64.4T
		1038.5 (562.2)		2198.7 (223.4)	1593.6 (844.0)
7F	4000	1230.8 (578.4)	35.3	1885.8 (899.5)	1280.6 (349.3)
		74.1		86.7	187.3T
		1082.6 (578.4)		2262.6 (230.2)	1712.3 (899.5)
6F	4000	1259.3 (612.2)	39.7	1930.0 (927.7)	1379.7 (375.5)
		34.9		74.6	327.9T
		1189.4 (612.2)		2307.9 (234.2)	1780.8 (927.7)
5F	4000	1186.0 (587.1)	33.8	2069.8 (999.7)	1542.7 (421.5)
		11.9		70.4	509.0T
		1162.2 (587.1)		2298.4 (232.6)	1929.0 (999.7)
4F	4000	1191.7 (611.6)	27.7	1999.7 (1010.6)	1630.3 (447.3)
		31.4		21.5	717.2T
		1254.5 (611.6)		2186.3 (221.8)	2042.7 (1010.6)
3F	4000	996.1 (667.6)	32.1	1750.8 (997.1)	1607.2 (440.0)
		339.1		243.4	929.8T
		1674.2 (667.6)		1736.8 (175.3)	2237.7 (997.1)
2F	4625	95.8 (583.0)	16.6	857.4 (988.5)	1358.3 (373.4)
		1252.3		1428.5	1124.1T
		2600.4 (583.0)		1852.0 (222.6)	3714.4 (988.5)
1F		2651.7 (222.6)	374.2	1374.7 (474.4)	486.7 (154.8)
			20000	7200	
			27200		
A			B		
			C		
2 フレーム (S=1/284)					

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

		590.3 (59.2)		93.9 (22.7)					
15F	4000	594.0 (216.0)	594.0 (59.2)	1.9	659.8 (254.9)	69.5 (22.7)	12.2	93.9 (40.4)	22.7C
		162.0	57.8T		149.9	36.6C		13.1	
			270.1 (216.0)		942.5 (95.1)	360.0 (254.9)		257.3 (73.5)	67.7 (40.4)
14F	4000	688.9 (280.7)	959.0 (95.1)	8.2	854.8 (367.0)	272.2 (73.5)	7.5	189.5 (90.0)	
		127.5	150.0T		120.9	57.8C		9.6	96.3C
			433.8 (280.7)		1197.0 (121.1)	613.1 (367.0)		394.2 (114.3)	170.3 (90.0)
13F	4025	790.9 (374.3)	1224.7 (121.1)	13.8	1013.1 (480.2)	429.1 (114.3)	17.5	223.9 (108.0)	
		37.7	268.5T		46.8	64.3C		6.4	210.7C
			715.5 (374.3)		1713.5 (173.1)	919.6 (480.2)		482.2 (135.3)	211.0 (108.0)
12F	4000	1033.6 (462.9)	1749.1 (173.1)	17.8	1285.8 (587.4)	492.0 (135.3)	4.9	271.2 (134.1)	
		107.8	439.1T		111.0	101.8C		3.1	345.1C
			818.0 (462.9)		1910.2 (193.3)	1063.8 (587.4)		574.0 (161.6)	265.1 (134.1)
11F	4000	1138.4 (524.9)	1956.4 (193.3)	23.1	1435.6 (666.4)	589.3 (161.6)	7.6	308.9 (154.6)	
		88.6	630.0T		102.8	133.4C		0.3	505.7C
			961.3 (524.9)		2042.4 (206.5)	1230.0 (666.4)		649.5 (182.7)	309.5 (154.6)
10F	4025	1127.3 (550.8)	2088.5 (206.5)	23.1	1478.4 (727.8)	666.0 (182.7)	8.3	339.9 (184.5)	
		18.8	834.1T		13.8	157.0C		31.3	687.6C
			1089.6 (550.8)		2046.7 (208.4)	1450.9 (727.8)		995.7 (285.4)	402.6 (184.5)
9F	4000	1031.7 (495.6)	2121.3 (208.4)	37.3	1654.8 (787.0)	1059.0 (285.4)	31.7	593.1 (289.3)	
		40.4	1040.7T		80.7	79.9C		14.5	972.7C
			950.8 (495.6)		2092.6 (212.3)	1493.3 (787.0)		1140.8 (321.2)	564.2 (289.3)
8F	4000	1202.3 (558.5)	2153.2 (212.3)	30.3	1770.9 (838.6)	1171.7 (321.2)	15.5	576.6 (290.2)	
		85.4	1250.8T		93.7	29.3T		3.8	1293.5C
			1031.5 (558.5)		2184.3 (221.9)	1583.5 (838.6)		1227.4 (347.4)	584.2 (290.2)
7F	4000	1223.0 (574.7)	2254.5 (221.9)	35.1	1874.8 (894.4)	1274.0 (347.4)	23.3	643.3 (324.5)	
		73.6	1471.0T		86.0	155.1T		5.8	1640.8C
			1075.8 (574.7)		2248.6 (228.8)	1702.8 (894.4)		1318.2 (374.0)	654.8 (324.5)
6F	4000	1251.8 (608.5)	2327.6 (228.8)	39.5	1920.4 (923.1)	1374.6 (374.0)	28.2	663.4 (333.2)	
		34.8	1698.3T		74.1	300.6T		3.0	2014.8C
			1182.3 (608.5)		2294.8 (232.8)	1772.1 (923.1)		1488.4 (420.6)	669.3 (333.2)
5F	4000	1179.9 (584.0)	2362.2 (232.8)	33.7	2062.4 (996.2)	1539.7 (420.6)	25.6	819.1 (410.0)	
		11.8	1929.7T		70.0	488.5T		1.0	2435.3C
			1156.2 (584.0)		2286.3 (231.4)	1922.4 (996.2)		1589.3 (447.1)	821.0 (410.0)
4F	4000	1185.5 (608.6)	2341.8 (231.4)	27.7	1993.5 (1007.6)	1629.6 (447.1)	20.2	768.2 (408.9)	
		31.6	2159.9T		21.7	704.3T		49.6	2882.3C
			1248.7 (608.6)		2175.1 (220.7)	2036.9 (1007.6)		1561.6 (440.3)	867.5 (408.9)
3F	4000	990.6 (664.4)	2239.3 (220.7)	32.1	1746.4 (994.7)	1608.2 (440.3)	23.3	694.1 (401.7)	
		338.2	2379.8T		243.0	924.0T		109.3	3322.6C
			1667.1 (664.4)		1727.6 (174.4)	2232.4 (994.7)		1331.2 (373.8)	912.7 (401.7)
2F	4625	93.9 (579.9)	1761.0 (174.4)	16.7	855.2 (984.6)	1360.0 (373.8)	14.4	418.5 (425.1)	
		1247.1	2553.8T		1421.7	1123.4T		564.6	3696.5C
			2588.0 (579.9)		1843.5 (221.6)	3698.7 (984.6)		1547.6 (472.6)	1547.6 (425.1)
1F		2775.2	2688.0 (221.6)	372.3	1374.2	1855.2 (472.6)	153.8	4169.1	
		20000		7200					
		27200							
		A		B		C			
4 フレーム (S=1/284)									

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

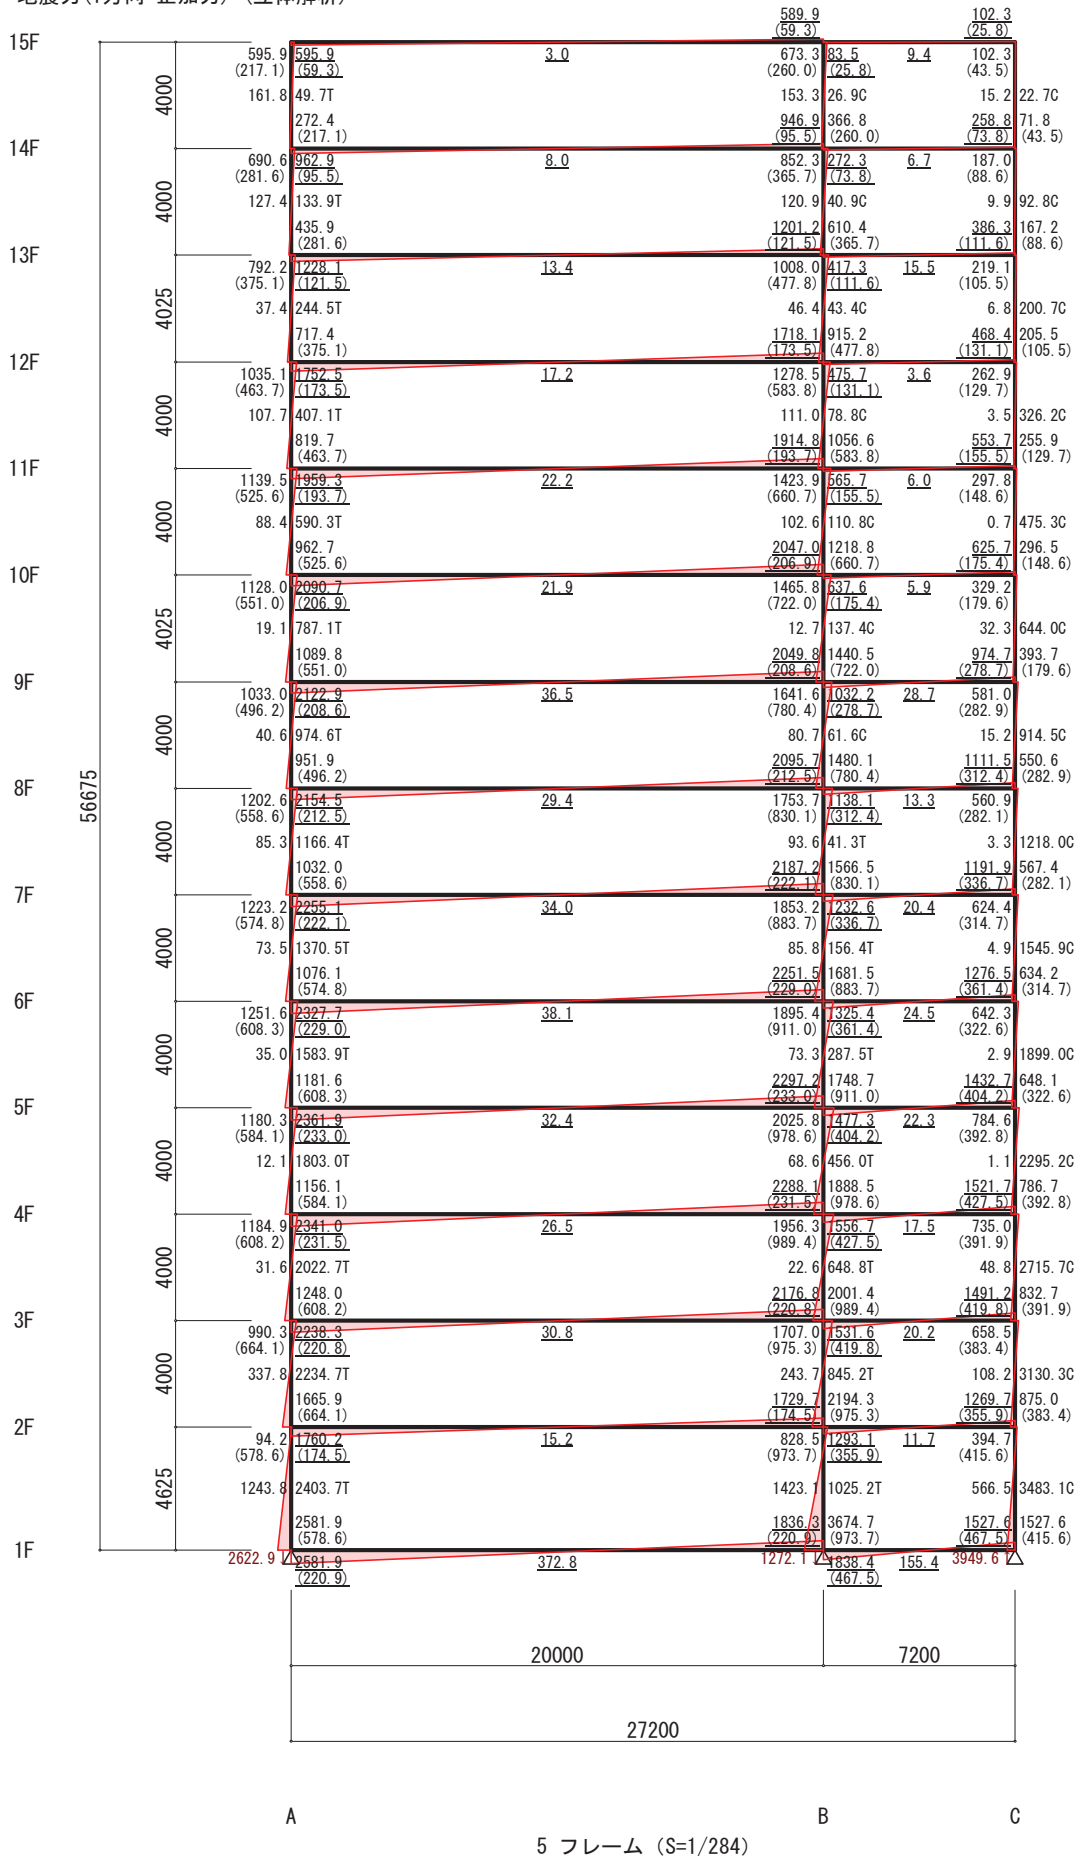

(方向 正加力) (立体解折)		358.7 (36.2)		116.3 (33.0)				
56675	4000	366.0 (113.9)	366.0 (36.2)	3.6	480.1 (172.7)	121.4 (33.0)	2.5	116.3 (49.4)
	4000	138.2	47.4T		134.7	8.8C		17.5
4000	4000	465.5 (176.9)	555.0 (55.0)	4.8	545.4 (55.0)	210.7 (172.7)		270.5 (78.6)
	4000	111.7	117.1T		101.0	7.5T		10.1
4025	4025	458.6 (202.6)	700.7 (69.3)	7.8	629.8 (264.4)	295.2 (75.6)	12.3	189.2 (89.6)
	4025	50.9	200.7T		47.7	45.9T		5.8
4000	4000	460.9 (205.7)	817.7 (80.8)	9.4	719.5 (337.6)	515.6 (137.9)	19.0	267.0 (130.9)
	4000	49.5	296.1T		44.2	96.3T		5.1
4000	4000	528.4 (235.8)	890.3 (88.0)	10.7	836.8 (396.2)	599.1 (161.4)	18.0	306.4 (155.5)
	4000	56.8	398.3T		44.4	163.9T		4.6
4025	4025	555.5 (321.6)	970.3 (95.7)	13.8	864.4 (464.0)	669.7 (178.9)	25.8	302.6 (154.6)
	4025	91.6	508.0T		69.4	242.3T		8.6
4000	4000	788.3 (369.3)	1527.1 (151.3)	14.0	1149.5 (540.7)	853.6 (179.6)	7.0	319.9 (163.2)
	4000	49.7	683.9T		68.1	265.3T		6.6
4000	4000	878.2 (403.4)	1567.1 (155.4)	12.6	1227.7 (574.7)	699.1 (191.9)	8.2	349.6 (177.4)
	4000	71.3	863.8T		78.3	298.9T		5.3
4000	4000	896.1 (414.5)	1631.7 (161.8)	14.1	1288.8 (607.4)	756.2 (207.4)	9.5	377.0 (193.3)
	4000	67.1	1047.2T		74.0	344.1T		9.6
4000	4000	926.4 (457.4)	1688.3 (167.7)	16.0	1326.1 (644.3)	810.5 (222.0)	11.3	391.8 (204.2)
	4000	11.6	1233.3T		37.6	400.1T		16.7
4000	4000	786.4 (400.8)	1689.6 (167.7)	13.0	1286.4 (631.6)	873.8 (239.8)	10.4	427.9 (223.1)
	4000	15.3	1418.0T		23.2	474.9T		18.4
4000	4000	842.3 (441.7)	1659.3 (164.9)	9.9	1295.0 (670.1)	895.5 (246.4)	8.5	413.7 (234.4)
	4000	41.1	1597.6T		45.2	559.4T		55.0
4000	4000	665.4 (514.6)	1589.9 (157.7)	13.0	1052.8 (662.9)	874.3 (240.2)	9.4	331.8 (220.6)
	4000	363.8	1766.6T		272.9	644.3T		109.4
4625	4625	140.0 (475.7)	1253.0 (125.2)	1.4	391.6 (810.1)	740.0 (204.6)	3.6	182.2 (334.3)
	4625	1240.0	1899.0T		1481.9	724.7T		591.0
		2102.4	2340.0 (199.3)	346.5	950.9 (208.4)	708.4 (426.7)	172.1	2979.0
		20000		27200		7200		

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

地震力(方向 質加力) (立体解析)										
					361.4 (36.5)	115.1 (32.6)				
15F	56675	4000	368.5 (114.6)	368.5 (36.5)	3.5	480.7 (172.7)	119.3 (32.6)	2.1	115.1 (48.8)	
			139.3	48.0C		135.4	8.7T		17.5	37.3T
				89.8 (114.6)		549.2 (55.4)	209.9 (172.7)		269.6 (78.3)	80.1 (48.8)
14F	4000	469.0 (177.9)	558.8 (55.4)	4.8	633.4 (265.5)	294.0 (78.3)	12.2	189.5 (89.6)		
		113.2	118.1C		102.3	8.3C		10.3	121.4T	
			242.7 (177.9)		690.9 (69.9)	428.7 (265.5)		392.2 (114.8)	168.9 (89.6)	
13F	4025	463.8 (204.5)	706.5 (69.9)	7.8	696.3 (321.7)	434.0 (114.8)	20.9	223.3 (108.0)		
		52.2	201.7C		48.9	48.0C		6.0	241.8T	
			359.4 (204.5)		806.9 (81.6)	598.5 (321.7)		480.2 (138.7)	211.3 (108.0)	
12F	4000	466.4 (207.9)	825.8 (81.6)	9.5	726.6 (340.7)	518.3 (138.7)	19.0	268.9 (131.8)		
		50.6	296.6C		45.2	100.5C		5.3	388.6T	
			365.2 (207.9)		878.3 (88.9)	636.2 (340.7)		567.3 (162.6)	258.3 (131.8)	
11F	4000	534.7 (238.4)	899.9 (88.9)	10.8	845.5 (400.1)	603.4 (162.6)	18.0	309.0 (156.8)		
		57.9	398.0C		45.3	170.6C		4.5	560.0T	
			418.8 (238.4)		953.8 (96.8)	754.9 (400.1)		623.6 (180.4)	318.1 (156.8)	
10F	4025	562.7 (325.6)	981.6 (96.8)	13.9	874.3 (469.3)	675.5 (180.4)	26.0	305.5 (156.1)		
		92.6	506.4C		70.1	252.1C		8.7	749.2T	
			747.9 (325.6)		1516.6 (153.1)	1014.6 (469.3)		645.1 (181.1)	322.8 (156.1)	
9F	4000	797.0 (373.4)	1544.9 (153.1)	14.1	1161.2 (546.2)	659.1 (181.1)	7.0	322.3 (164.5)		
		50.3	679.6C		68.8	279.5C		6.7	940.9T	
			696.5 (373.4)		1559.7 (157.2)	1023.6 (546.2)		688.5 (193.5)	335.7 (164.5)	
8F	4000	888.6 (408.2)	1585.1 (157.2)	12.7	1241.1 (580.9)	705.0 (193.5)	8.3	352.8 (179.1)		
		72.3	856.5C		79.3	317.9C		5.3	1145.9T	
			744.0 (408.2)		1622.1 (163.6)	1082.4 (580.9)		744.0 (209.3)	363.4 (179.1)	
7F	4000	906.4 (419.2)	1650.4 (163.6)	14.2	1302.7 (613.9)	763.0 (209.3)	9.5	380.5 (195.1)		
		67.9	1036.5C		74.9	368.2C		9.7	1366.1T	
			770.5 (419.2)		1675.3 (169.1)	1152.9 (613.9)		795.5 (224.1)	399.9 (195.1)	
6F	4000	937.1 (462.9)	1707.6 (169.1)	16.1	1340.5 (651.5)	818.1 (224.1)	11.3	395.6 (206.3)		
		11.3	1218.9C		37.6	429.5C		17.0	1600.1T	
			914.5 (462.9)		1681.6 (169.5)	1265.4 (651.5)		860.8 (242.0)	429.6 (206.3)	
5F	4000	793.3 (404.6)	1707.8 (169.5)	13.1	1297.9 (637.4)	881.7 (242.0)	10.4	431.2 (224.9)		
		15.8	1399.6C		23.1	509.8C		18.7	1851.5T	
			825.0 (404.6)		1656.6 (166.7)	1251.7 (637.4)		886.3 (248.6)	468.6 (224.9)	
4F	4000	851.5 (446.2)	1676.6 (166.7)	10.0	1308.4 (676.7)	903.5 (248.6)	8.6	417.7 (236.5)		
		40.9	1575.0C		45.1	599.8C		55.4	2108.3T	
			933.3 (446.2)		1580.5 (159.4)	1398.6 (676.7)		863.6 (242.5)	528.4 (236.5)	
3F	4000	673.4 (519.9)	1606.8 (159.4)	13.1	1064.5 (669.5)	882.6 (242.5)	9.5	335.2 (222.7)		
		366.3	1739.6C		274.5	690.0C		110.1	2356.6T	
			1406.0 (519.9)		1264.3 (126.6)	1613.5 (669.5)		740.5 (206.7)	555.5 (222.7)	
2F	4625	138.9 (481.9)	1267.1 (126.6)	1.4	398.7 (820.3)	747.8 (206.7)	3.7	185.1 (338.4)		
		1253.4	1868.0C		1498.2	775.0C		597.6	2566.4T	
1F			2367.9 (481.9)		1666.5 (201.7)	3395.1 (820.3)		1380.2 (431.8)	1380.2 (338.4)	
		2067.3	2367.9 (201.7)	350.7	1007.4	728.6 (431.8)	174.2	2997.6		
				20000	7200					
27200										


A

B


C

1 フレーム (S=1/284)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

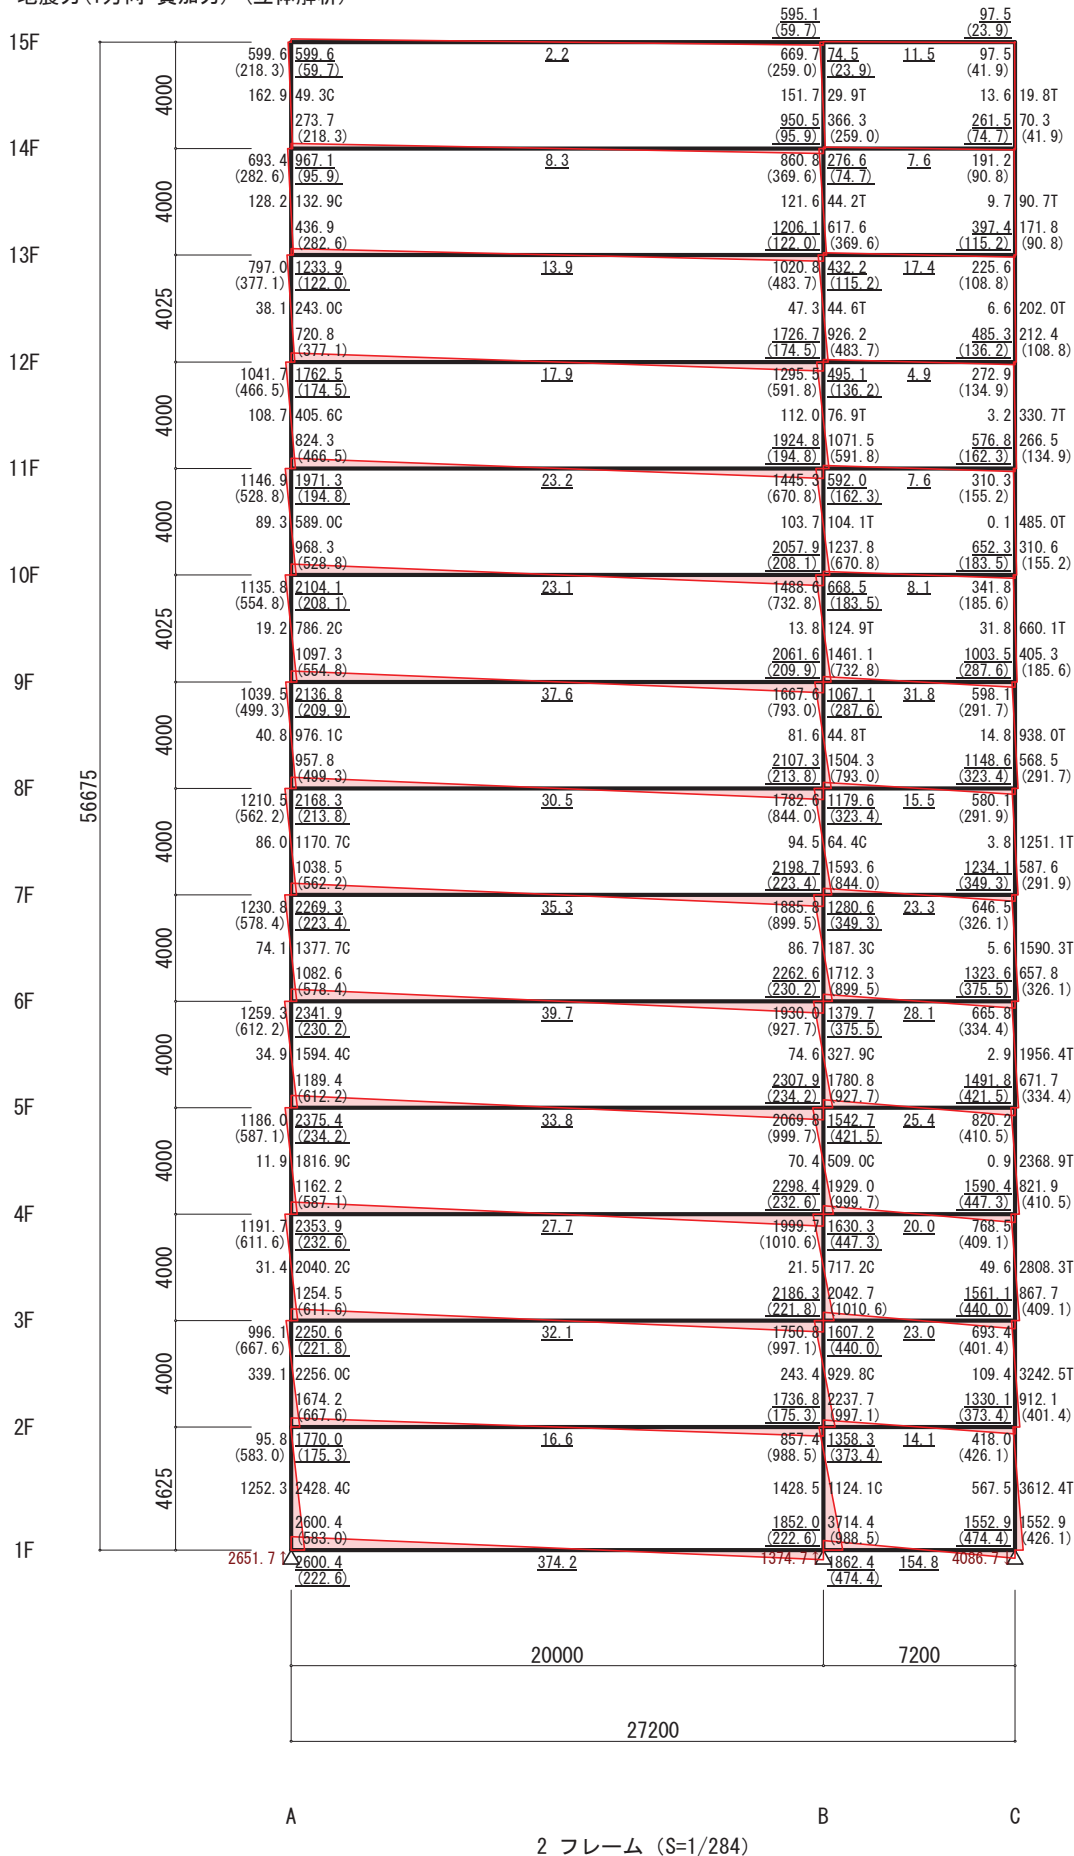


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

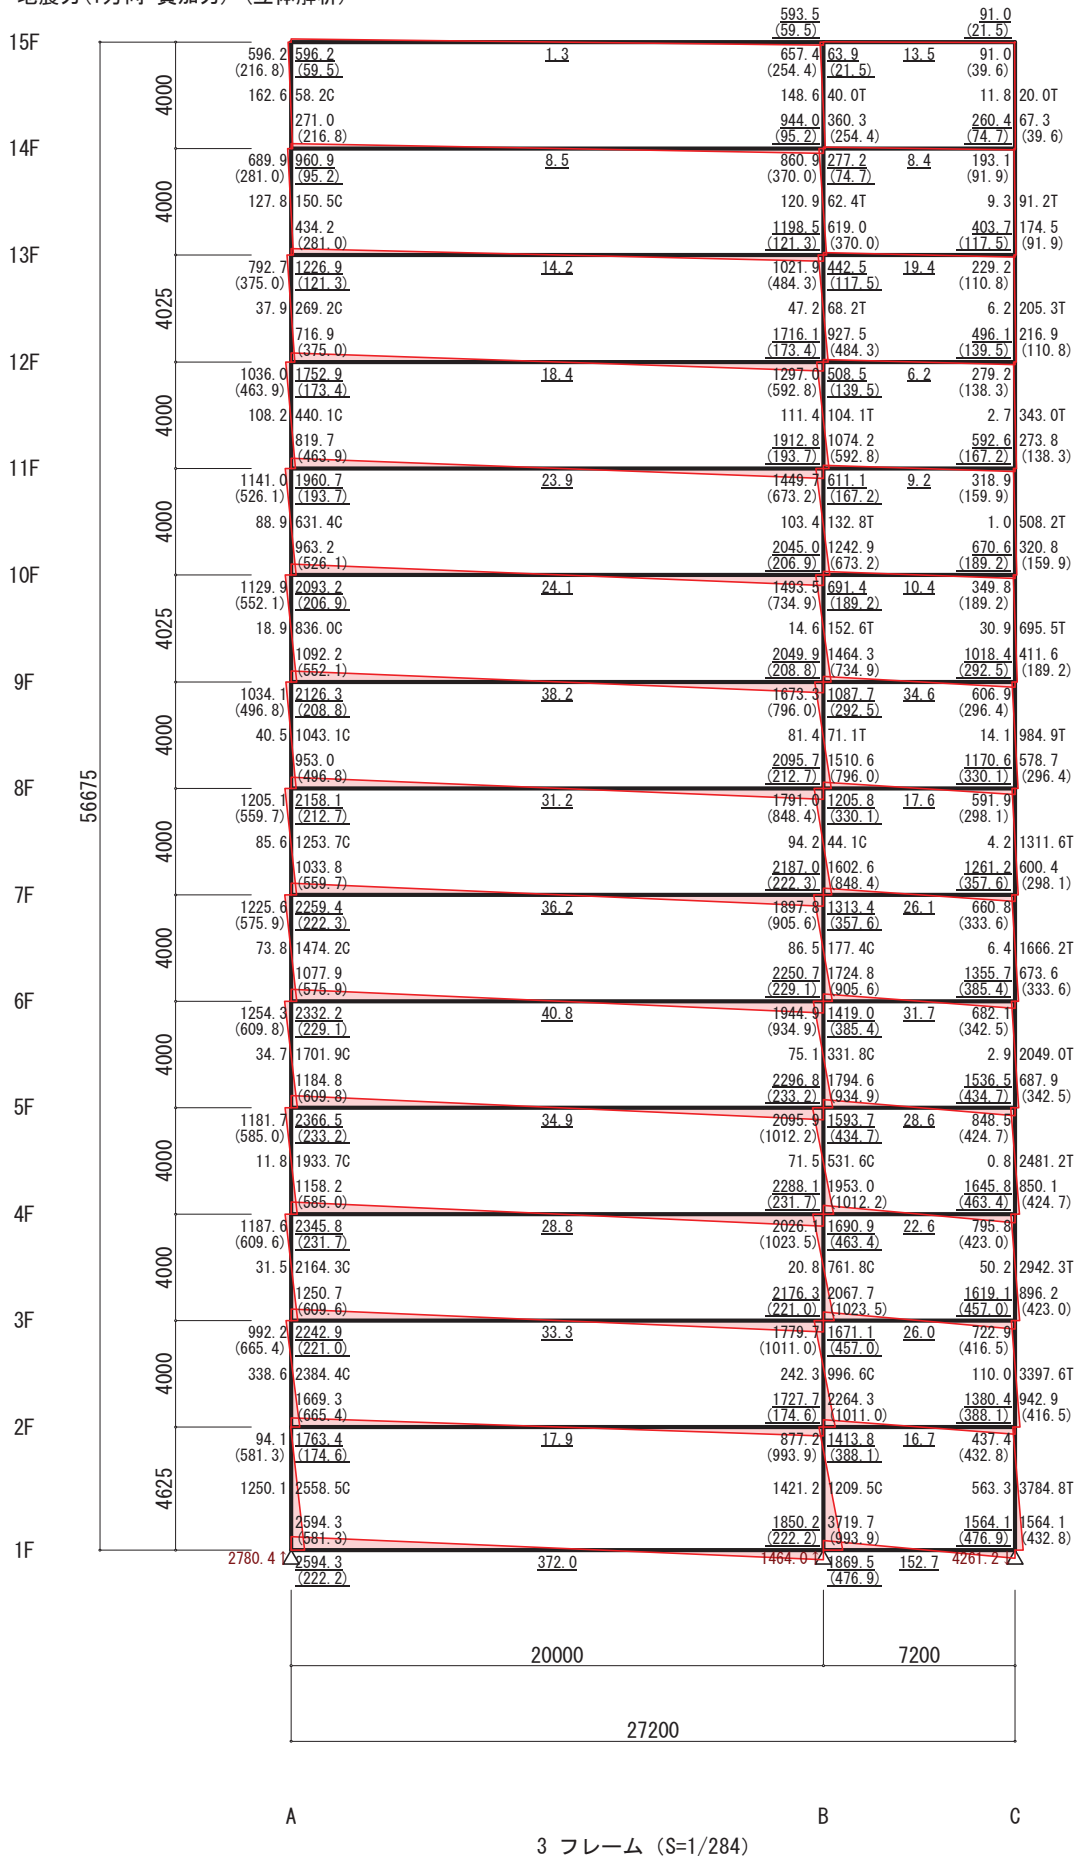

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

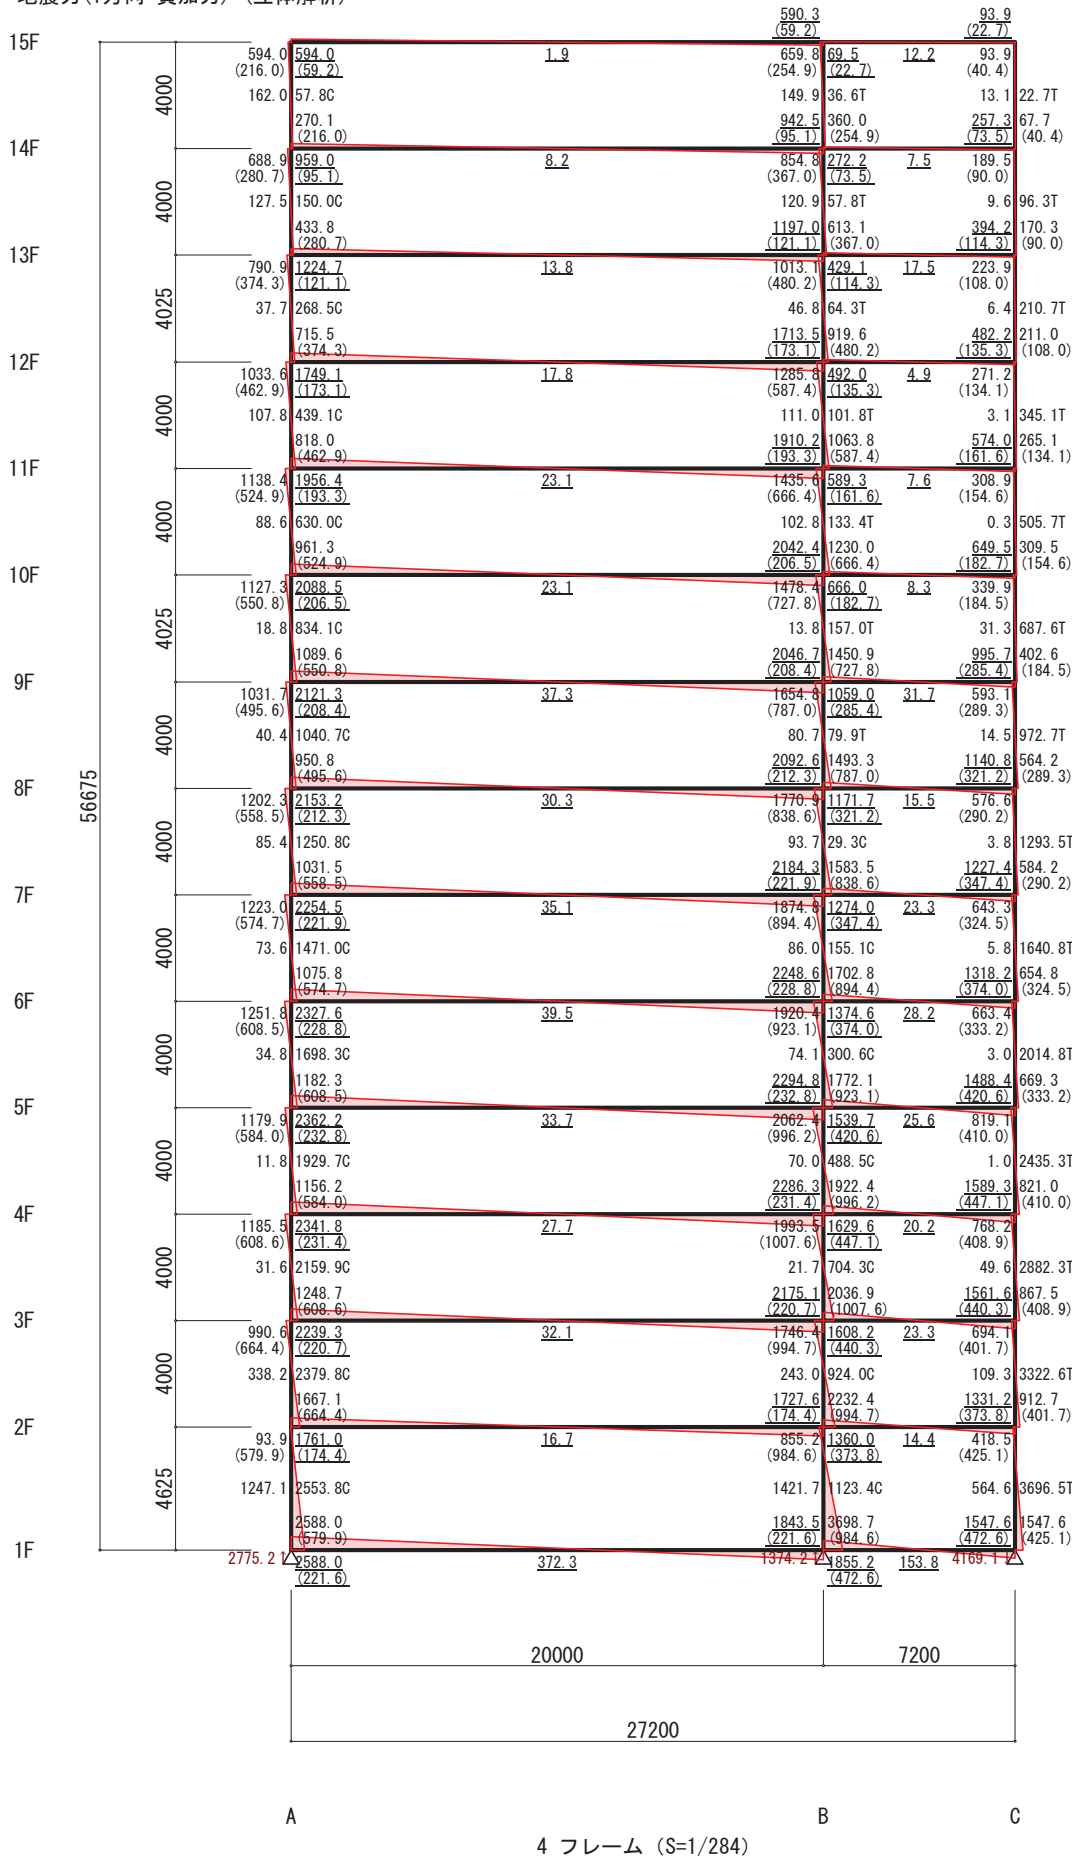

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

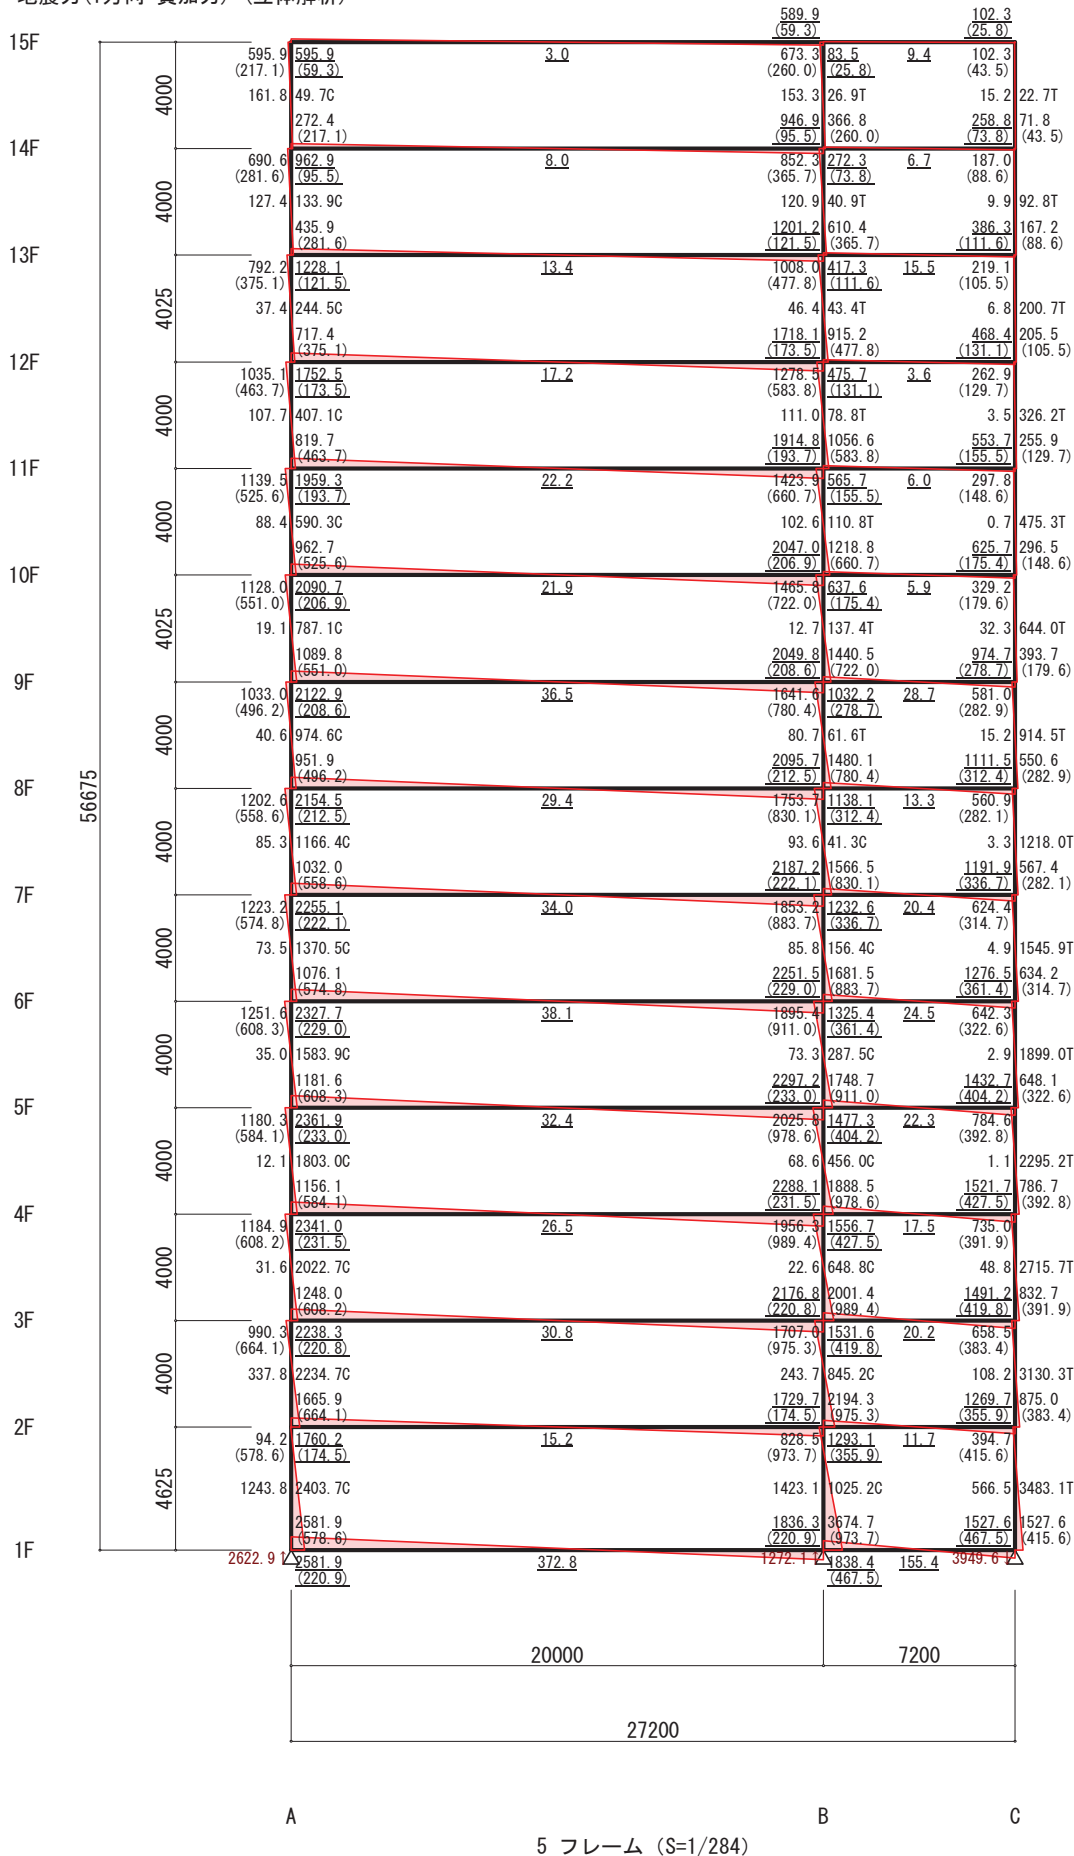

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

15F	56675	4000	366.0 (113.9)	366.0 (36.2)	3.6	480.1 (172.7)	121.4 (33.0)	2.5	116.3 (49.4)	36.9T
14F			138.2	47.4C		134.7	8.8T		17.5	81.3 (49.4)
13F		4000	465.5 (176.9)	555.0 (55.0)	4.8	629.8 (264.4)	295.2 (78.6)	12.3	189.2 (89.6)	
			111.7	117.1C		101.0	7.5C		10.1	120.7T
12F		4025		242.0 (176.9)		685.1 (69.3)	427.9 (264.4)		391.3 (114.5)	169.1 (89.6)
			458.6 (202.6)	700.7 (69.3)	7.8	690.4 (319.3)	433.1 (114.5)	20.9	222.3 (107.5)	
11F		4000	50.9	200.7C		47.7	45.9C		5.8	240.4T
				356.9 (202.6)		798.9 (80.8)	595.0 (319.3)		477.6 (137.9)	210.6 (107.5)
10F		4000	460.9 (205.7)	817.7 (80.8)	9.4	719.5 (337.6)	515.6 (137.9)	19.0	267.0 (130.9)	
			49.5	296.1C		44.2	96.3C		5.1	386.0T
9F		4000		361.9 (205.7)		868.8 (88.0)	631.1 (337.6)		563.1 (161.4)	256.7 (130.9)
			528.4 (235.8)	890.3 (88.0)	10.7	836.8 (396.2)	599.1 (161.4)	18.0	306.4 (155.5)	
8F		4025	56.8	398.3C		44.4	163.9C		4.6	556.1T
				414.8 (235.8)		942.8 (95.7)	748.1 (396.2)		618.2 (178.9)	315.6 (155.5)
7F		4000	555.5 (321.6)	970.3 (95.7)	13.8	864.4 (464.0)	669.7 (178.9)	25.8	302.6 (154.6)	
			91.6	508.0C		69.4	242.3C		8.6	743.9T
6F	4000		738.7 (321.6)		1499.1 (151.3)	1003.2 (464.0)		639.6 (179.6)	319.7 (154.6)	
		788.3 (369.3)	1527.1 (151.3)	14.0	1149.5 (540.7)	653.6 (179.6)	7.0	319.9 (163.2)		
5F	4000	49.7	683.9C		68.1	265.3C		6.6	934.2T	
			688.8 (369.3)		1541.9 (155.4)	1013.3 (540.7)		682.6 (191.9)	333.0 (163.2)	
4F	4000	878.2 (403.4)	1567.1 (155.4)	12.6	1227.7 (574.7)	699.1 (191.9)	8.2	349.6 (177.4)		
		71.3	863.8C		78.3	298.9C		5.3	1137.7T	
3F	4000		735.6 (403.4)		1603.5 (161.8)	1071.0 (574.7)		737.2 (207.4)	360.2 (177.4)	
		896.1 (414.5)	1631.7 (161.8)	14.1	1288.8 (607.4)	756.2 (207.4)	9.5	377.0 (193.3)		
2F	4000	67.1	1047.2C		74.0	344.1C		9.6	1356.3T	
			761.9 (414.5)		1656.3 (167.2)	1140.7 (607.4)		788.0 (222.0)	396.3 (193.3)	
1F	4000	926.4 (457.4)	1688.3 (167.2)	16.0	1326.1 (644.3)	810.5 (222.0)	11.3	391.8 (204.2)		
		11.6	1233.3C		37.6	400.1C		16.7	1588.8T	
1F	4625		903.2 (457.4)		1663.5 (167.7)	1250.9 (644.3)		853.0 (239.8)	425.2 (204.2)	
		786.4 (400.8)	1689.6 (167.7)	13.0	1286.4 (631.6)	873.8 (239.8)	10.4	427.9 (223.1)		
1F	4000	15.3	1418.0C		23.2	474.9C		18.4	1838.7T	
			817.0 (400.8)		1639.5 (164.9)	1239.9 (631.6)		878.4 (246.4)	464.7 (223.1)	
1F	4000	842.3 (441.7)	1659.3 (164.9)	9.9	1295.0 (670.1)	895.5 (246.4)	8.5	413.7 (234.4)		
		41.1	1597.6C		45.2	559.4C		55.0	2094.1T	
1F	4000		924.5 (441.7)		1563.9 (157.7)	1385.4 (670.1)		855.5 (240.2)	523.7 (234.4)	
		665.4 (514.6)	1589.9 (157.7)	13.0	1052.8 (662.9)	874.3 (240.2)	9.4	331.8 (220.6)		
1F	4000	363.8	1766.6C		272.9	644.3C		109.4	2341.3T	
			1393.0 (514.6)		1250.3 (125.2)	1598.7 (662.9)		732.8 (204.6)	550.6 (220.6)	
1F	4625	140.0 (475.7)	1253.0 (125.2)	1.4	391.6 (810.1)	740.0 (204.6)	3.6	182.2 (334.3)		
		1240.0	1899.0C		1481.9	724.7C		591.0	2550.1T	
1F	4625		2340.0 (475.7)		1647.0 (199.3)	3355.4 (810.1)		1364.1 (426.7)	1364.1 (334.3)	
		2102.4 (199.3)	2340.0 (199.3)	346.5	950.9 (346.5)	1708.4 (426.7)	172.1	2979.0 (426.7)		
		20000				7200				
		27200								
A						B				C
6 フレーム (S=1/284)										

6 フレーム (S=1/284)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	1	2	-217.5	-111.4	34.7	93.7	2.3	0.0	0.0
	2	3	-65.9	23.4	43.0	53.9	42.1	0.0	0.0
	3	4	-55.9	50.8	34.3	48.7	47.3	0.0	0.0
	4	5	-28.8	60.4	43.1	43.6	52.4	0.0	0.0
	5	6	107.4	212.7	35.1	3.6	92.5	0.0	0.0
14F	1	2	-273.6	-166.5	26.4	104.8	-17.4	0.0	0.0
	2	3	-91.3	1.1	33.7	56.2	31.2	0.0	0.0
	3	4	-53.5	45.8	30.3	44.8	42.6	0.0	0.0
	4	5	-8.8	83.5	33.8	33.3	54.1	0.0	0.0
	5	6	160.6	267.1	26.6	-15.7	103.1	0.0	0.0
13F	1	2	-254.5	-150.9	28.1	100.0	-12.6	0.0	0.0
	2	3	-86.1	4.5	34.6	55.0	32.4	0.0	0.0
	3	4	-53.1	46.2	30.3	44.7	42.7	0.0	0.0
	4	5	-11.6	79.0	34.6	34.3	53.1	0.0	0.0
	5	6	145.6	248.7	28.4	-11.1	98.5	0.0	0.0
12F	1	2	-249.0	-144.5	27.6	98.4	-10.9	0.0	0.0
	2	3	-85.9	5.7	34.1	54.8	32.6	0.0	0.0
	3	4	-53.0	46.4	30.2	44.6	42.8	0.0	0.0
	4	5	-12.5	79.0	34.1	34.5	52.9	0.0	0.0
	5	6	139.4	243.4	27.9	-9.5	96.9	0.0	0.0
11F	1	2	-236.4	-132.4	27.9	94.9	-7.5	0.0	0.0
	2	3	-84.3	7.8	33.9	54.3	33.1	0.0	0.0
	3	4	-53.1	46.7	30.0	44.6	42.8	0.0	0.0
	4	5	-14.2	77.7	33.9	34.9	52.5	0.0	0.0
	5	6	127.6	231.2	28.1	-6.1	93.5	0.0	0.0
10F	1	2	-227.2	-122.7	27.6	92.3	-4.9	0.0	0.0
	2	3	-84.9	9.6	32.7	54.2	33.3	0.0	0.0
	3	4	-52.7	46.8	30.2	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-15.7	78.7	32.7	35.0	52.5	0.0	0.0
	5	6	118.2	222.2	27.9	-3.6	91.0	0.0	0.0
9F	1	2	-365.8	-254.2	32.9	134.7	-37.5	0.0	0.0
	2	3	-73.1	14.9	35.9	51.8	35.6	0.0	0.0
	3	4	-53.8	48.0	29.0	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-20.7	67.3	35.9	37.2	50.2	0.0	0.0
	5	6	246.3	357.3	33.2	-35.2	132.4	0.0	0.0
8F	1	2	-365.2	-250.6	31.4	134.1	-36.9	0.0	0.0
	2	3	-79.7	14.1	33.0	52.8	34.6	0.0	0.0
	3	4	-53.8	48.3	28.9	44.5	42.9	0.0	0.0
	4	5	-19.7	74.2	33.0	36.1	51.3	0.0	0.0
	5	6	242.7	356.9	31.6	-34.7	131.9	0.0	0.0
7F	1	2	-321.7	-208.2	32.0	122.2	-25.0	0.0	0.0
	2	3	-75.4	19.3	32.6	51.5	35.9	0.0	0.0
	3	4	-53.7	48.9	28.6	44.4	43.0	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	4	5	-24.1	70.6	32.6	37.3	50.2	0.0	0.0
	5	6	201.4	314.5	32.2	-23.1	120.3	0.0	0.0
6F	1	2	-279.6	-166.6	32.2	110.6	-13.4	0.0	0.0
	2	3	-71.5	24.8	31.8	50.2	37.2	0.0	0.0
	3	4	-53.5	49.5	28.4	44.3	43.2	0.0	0.0
	4	5	-28.9	67.4	31.8	38.4	49.1	0.0	0.0
	5	6	161.1	273.7	32.4	-11.8	109.0	0.0	0.0
5F	1	2	-254.0	-139.9	31.7	103.3	-6.1	0.0	0.0
	2	3	-71.1	28.3	30.2	49.7	37.8	0.0	0.0
	3	4	-53.6	50.3	28.0	44.2	43.2	0.0	0.0
	4	5	-31.7	67.7	30.2	38.7	48.7	0.0	0.0
	5	6	135.3	249.1	31.8	-4.8	102.0	0.0	0.0
4F	1	2	-220.6	-105.8	31.3	93.9	3.3	0.0	0.0
	2	3	-68.9	32.6	29.2	48.7	38.7	0.0	0.0
	3	4	-53.6	50.9	27.6	44.1	43.3	0.0	0.0
	4	5	-35.3	66.2	29.2	39.4	48.0	0.0	0.0
	5	6	102.0	216.7	31.4	4.3	92.9	0.0	0.0
3F	1	2	-170.5	-57.1	32.0	80.2	17.0	0.0	0.0
	2	3	-63.7	39.0	28.5	47.1	40.3	0.0	0.0
	3	4	-53.3	51.5	27.5	43.9	43.5	0.0	0.0
	4	5	-40.8	61.9	28.5	40.8	46.6	0.0	0.0
	5	6	54.7	168.0	32.1	17.7	79.5	0.0	0.0
2F	1	2	-123.8	-5.2	30.6	67.2	31.3	0.0	0.0
	2	3	-58.8	46.4	28.5	46.1	42.6	0.0	0.0
	3	4	-53.9	53.0	27.6	44.5	44.2	0.0	0.0
	4	5	-47.3	57.9	28.5	42.9	45.8	0.0	0.0
	5	6	4.1	122.7	30.6	31.7	66.9	0.0	0.0
1F	1	2	-95.8	326.0	225.8	194.7	258.6	0.0	0.0
	2	3	-329.2	276.3	134.0	234.0	219.3	0.0	0.0
	3	4	-281.2	280.5	155.9	226.8	226.6	0.0	0.0
	4	5	-277.0	328.6	134.0	219.5	233.8	0.0	0.0
	5	6	-326.8	94.8	226.0	258.9	194.4	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	126.6	66.9	29.9	-26.9	26.9	0.0	0.0
	2	3	410.7	365.9	22.4	-107.9	107.9	0.0	0.0
	3	4	355.0	355.0	-0.0	-98.6	98.6	0.0	0.0
	4	5	365.8	410.7	-22.4	-107.8	107.8	0.0	0.0
	5	6	66.9	126.7	-29.9	-26.9	26.9	0.0	0.0
14F	1	2	332.1	289.7	21.2	-86.4	86.4	0.0	0.0
	2	3	673.3	650.8	11.3	-183.9	183.9	0.0	0.0
	3	4	658.4	658.4	-0.0	-182.9	182.9	0.0	0.0
	4	5	650.7	673.3	-11.3	-183.9	183.9	0.0	0.0
	5	6	289.8	332.1	-21.2	-86.4	86.4	0.0	0.0
13F	1	2	557.8	494.3	31.8	-146.1	146.1	0.0	0.0
	2	3	860.8	835.7	12.6	-235.6	235.6	0.0	0.0
	3	4	836.8	836.8	-0.0	-232.4	232.4	0.0	0.0
	4	5	835.6	860.8	-12.6	-235.6	235.6	0.0	0.0
	5	6	494.3	557.8	-31.8	-146.1	146.1	0.0	0.0
12F	1	2	734.3	660.4	36.9	-193.7	193.7	0.0	0.0
	2	3	1024.2	1000.0	12.1	-281.1	281.1	0.0	0.0
	3	4	995.9	995.9	-0.0	-276.6	276.6	0.0	0.0
	4	5	999.9	1024.1	-12.1	-281.1	281.1	0.0	0.0
	5	6	660.5	734.4	-36.9	-193.7	193.7	0.0	0.0
11F	1	2	884.1	801.7	41.2	-234.1	234.1	0.0	0.0
	2	3	1164.8	1142.3	11.3	-320.4	320.4	0.0	0.0
	3	4	1131.7	1131.7	-0.0	-314.4	314.4	0.0	0.0
	4	5	1142.3	1164.8	-11.3	-320.4	320.4	0.0	0.0
	5	6	801.8	884.2	-41.2	-234.2	234.2	0.0	0.0
10F	1	2	1006.2	905.8	50.2	-265.6	265.6	0.0	0.0
	2	3	1250.9	1222.3	14.3	-343.5	343.5	0.0	0.0
	3	4	1195.7	1195.7	-0.0	-332.1	332.1	0.0	0.0
	4	5	1222.2	1250.9	-14.3	-343.5	343.5	0.0	0.0
	5	6	905.8	1006.3	-50.2	-265.6	265.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	1677.1	1556.3	60.4	-449.1	449.1	0.0	0.0
	2	3	1174.0	1187.8	-6.9	-328.0	328.0	0.0	0.0
	3	4	1188.1	1188.1	-0.0	-330.0	330.0	0.0	0.0
	4	5	1187.7	1173.9	6.9	-328.0	328.0	0.0	0.0
	5	6	1556.4	1677.1	-60.4	-449.1	449.1	0.0	0.0
8F	1	2	1767.9	1660.7	53.6	-476.2	476.2	0.0	0.0
	2	3	1204.2	1203.9	0.2	-334.5	334.5	0.0	0.0
	3	4	1181.2	1181.2	-0.0	-328.1	328.1	0.0	0.0
	4	5	1203.8	1204.2	-0.2	-334.4	334.4	0.0	0.0
	5	6	1660.8	1768.0	-53.6	-476.2	476.2	0.0	0.0
7F	1	2	1912.0	1797.8	57.1	-515.3	515.3	0.0	0.0
	2	3	1247.0	1253.4	-3.2	-347.3	347.3	0.0	0.0
	3	4	1230.1	1230.1	-0.0	-341.7	341.7	0.0	0.0
	4	5	1253.3	1247.0	3.2	-347.3	347.3	0.0	0.0
	5	6	1797.9	1912.1	-57.1	-515.3	515.3	0.0	0.0
6F	1	2	2056.8	1934.7	61.0	-554.4	554.4	0.0	0.0
	2	3	1271.6	1282.6	-5.5	-354.8	354.8	0.0	0.0
	3	4	1259.6	1259.6	-0.0	-349.9	349.9	0.0	0.0
	4	5	1282.6	1271.6	5.5	-354.7	354.7	0.0	0.0
	5	6	1934.8	2056.8	-61.0	-554.4	554.4	0.0	0.0
5F	1	2	2185.0	2088.3	48.4	-593.5	593.5	0.0	0.0
	2	3	1311.2	1323.5	-6.2	-365.9	365.9	0.0	0.0
	3	4	1300.0	1300.0	-0.0	-361.1	361.1	0.0	0.0
	4	5	1323.5	1311.1	6.2	-365.9	365.9	0.0	0.0
	5	6	2088.3	2185.0	-48.3	-593.5	593.5	0.0	0.0
4F	1	2	2259.5	2183.4	38.1	-617.1	617.1	0.0	0.0
	2	3	1303.0	1316.1	-6.6	-363.8	363.8	0.0	0.0
	3	4	1296.0	1296.0	-0.0	-360.0	360.0	0.0	0.0
	4	5	1316.1	1303.0	6.6	-363.8	363.8	0.0	0.0
	5	6	2183.4	2259.5	-38.1	-617.1	617.1	0.0	0.0
3F	1	2	2293.5	2212.0	40.8	-625.8	625.8	0.0	0.0
	2	3	1238.7	1255.5	-8.4	-346.4	346.4	0.0	0.0
	3	4	1245.2	1245.2	-0.0	-345.9	345.9	0.0	0.0
	4	5	1255.4	1238.7	8.4	-346.4	346.4	0.0	0.0
	5	6	2212.0	2293.5	-40.8	-625.8	625.8	0.0	0.0
2F	1	2	1944.0	1891.4	26.3	-532.7	532.7	0.0	0.0
	2	3	1010.4	1032.4	-11.0	-283.7	283.7	0.0	0.0
	3	4	1037.7	1037.7	-0.0	-288.3	288.3	0.0	0.0
	4	5	1032.3	1010.4	11.0	-283.7	283.7	0.0	0.0
	5	6	1891.4	1944.0	-26.3	-532.7	532.7	0.0	0.0
1F	1	2	2502.5	1792.8	354.8	-596.6	596.6	0.0	0.0
	2	3	1335.9	1391.4	-27.8	-378.8	378.8	0.0	0.0
	3	4	1430.2	1430.2	0.0	-397.3	397.3	0.0	0.0
	4	5	1391.4	1335.9	27.8	-378.8	378.8	0.0	0.0
	5	6	1792.8	2502.5	-354.8	-596.6	596.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-126.6	-66.9	-29.9	26.9	-26.9	0.0	0.0
	2	3	-410.7	-365.9	-22.4	107.9	-107.9	0.0	0.0
	3	4	-355.0	-355.0	0.0	98.6	-98.6	0.0	0.0
	4	5	-365.8	-410.7	22.4	107.8	-107.8	0.0	0.0
	5	6	-66.9	-126.7	29.9	26.9	-26.9	0.0	0.0
14F	1	2	-332.1	-289.7	-21.2	86.4	-86.4	0.0	0.0
	2	3	-673.3	-650.8	-11.3	183.9	-183.9	0.0	0.0
	3	4	-658.4	-658.4	0.0	182.9	-182.9	0.0	0.0
	4	5	-650.7	-673.3	11.3	183.9	-183.9	0.0	0.0
	5	6	-289.8	-332.1	21.2	86.4	-86.4	0.0	0.0
13F	1	2	-557.8	-494.3	-31.8	146.1	-146.1	0.0	0.0
	2	3	-860.8	-835.7	-12.6	235.6	-235.6	0.0	0.0
	3	4	-836.8	-836.8	0.0	232.4	-232.4	0.0	0.0
	4	5	-835.6	-860.8	12.6	235.6	-235.6	0.0	0.0
	5	6	-494.3	-557.8	31.8	146.1	-146.1	0.0	0.0
12F	1	2	-734.3	-660.4	-36.9	193.7	-193.7	0.0	0.0
	2	3	-1024.2	-1000.0	-12.1	281.1	-281.1	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	3	4	-995.9	-995.9	0.0	276.6	-276.6	0.0	0.0
	4	5	-999.9	-1024.1	12.1	281.1	-281.1	0.0	0.0
	5	6	-660.5	-734.4	36.9	193.7	-193.7	0.0	0.0
11F	1	2	-884.1	-801.7	-41.2	234.1	-234.1	0.0	0.0
	2	3	-1164.8	-1142.3	-11.3	320.4	-320.4	0.0	0.0
	3	4	-1131.7	-1131.7	0.0	314.4	-314.4	0.0	0.0
	4	5	-1142.3	-1164.8	11.3	320.4	-320.4	0.0	0.0
	5	6	-801.8	-884.2	41.2	234.2	-234.2	0.0	0.0
10F	1	2	-1006.2	-905.8	-50.2	265.6	-265.6	0.0	0.0
	2	3	-1250.9	-1222.3	-14.3	343.5	-343.5	0.0	0.0
	3	4	-1195.7	-1195.7	0.0	332.1	-332.1	0.0	0.0
	4	5	-1222.2	-1250.9	14.3	343.5	-343.5	0.0	0.0
	5	6	-905.8	-1006.3	50.2	265.6	-265.6	0.0	0.0
9F	1	2	-1677.1	-1556.3	-60.4	449.1	-449.1	0.0	0.0
	2	3	-1174.0	-1187.8	6.9	328.0	-328.0	0.0	0.0
	3	4	-1188.1	-1188.1	0.0	330.0	-330.0	0.0	0.0
	4	5	-1187.7	-1173.9	-6.9	328.0	-328.0	0.0	0.0
	5	6	-1556.4	-1677.1	60.4	449.1	-449.1	0.0	0.0
8F	1	2	-1767.9	-1660.7	-53.6	476.2	-476.2	0.0	0.0
	2	3	-1204.2	-1203.9	-0.2	334.5	-334.5	0.0	0.0
	3	4	-1181.2	-1181.2	0.0	328.1	-328.1	0.0	0.0
	4	5	-1203.8	-1204.2	0.2	334.4	-334.4	0.0	0.0
	5	6	-1660.8	-1768.0	53.6	476.2	-476.2	0.0	0.0
7F	1	2	-1912.0	-1797.8	-57.1	515.3	-515.3	0.0	0.0
	2	3	-1247.0	-1253.4	3.2	347.3	-347.3	0.0	0.0
	3	4	-1230.1	-1230.1	0.0	341.7	-341.7	0.0	0.0
	4	5	-1253.3	-1247.0	-3.2	347.3	-347.3	0.0	0.0
	5	6	-1797.9	-1912.1	57.1	515.3	-515.3	0.0	0.0
6F	1	2	-2056.8	-1934.7	-61.0	554.4	-554.4	0.0	0.0
	2	3	-1271.6	-1282.6	5.5	354.8	-354.8	0.0	0.0
	3	4	-1259.6	-1259.6	0.0	349.9	-349.9	0.0	0.0
	4	5	-1282.6	-1271.6	-5.5	354.7	-354.7	0.0	0.0
	5	6	-1934.8	-2056.8	61.0	554.4	-554.4	0.0	0.0
5F	1	2	-2185.0	-2088.3	-48.4	593.5	-593.5	0.0	0.0
	2	3	-1311.2	-1323.5	6.2	365.9	-365.9	0.0	0.0
	3	4	-1300.0	-1300.0	0.0	361.1	-361.1	0.0	0.0
	4	5	-1323.5	-1311.1	-6.2	365.9	-365.9	0.0	0.0
	5	6	-2088.3	-2185.0	48.3	593.5	-593.5	0.0	0.0
4F	1	2	-2259.5	-2183.4	-38.1	617.1	-617.1	0.0	0.0
	2	3	-1303.0	-1316.1	6.6	363.8	-363.8	0.0	0.0
	3	4	-1296.0	-1296.0	0.0	360.0	-360.0	0.0	0.0
	4	5	-1316.1	-1303.0	-6.6	363.8	-363.8	0.0	0.0
	5	6	-2183.4	-2259.6	38.1	617.1	-617.1	0.0	0.0
3F	1	2	-2293.5	-2212.0	-40.8	625.8	-625.8	0.0	0.0
	2	3	-1238.7	-1255.5	8.4	346.4	-346.4	0.0	0.0
	3	4	-1245.2	-1245.2	0.0	345.9	-345.9	0.0	0.0
	4	5	-1255.4	-1238.7	-8.4	346.4	-346.4	0.0	0.0
	5	6	-2212.0	-2293.5	40.8	625.8	-625.8	0.0	0.0
2F	1	2	-1944.0	-1891.4	-26.3	532.7	-532.7	0.0	0.0
	2	3	-1010.4	-1032.4	11.0	283.7	-283.7	0.0	0.0
	3	4	-1037.7	-1037.7	0.0	288.3	-288.3	0.0	0.0
	4	5	-1032.3	-1010.4	-11.0	283.7	-283.7	0.0	0.0
	5	6	-1891.4	-1944.0	26.3	532.7	-532.7	0.0	0.0
1F	1	2	-2502.5	-1792.8	-354.8	596.6	-596.6	0.0	0.0
	2	3	-1335.9	-1391.4	27.8	378.8	-378.8	0.0	0.0
	3	4	-1430.2	-1430.2	-0.0	397.3	-397.3	0.0	0.0
	4	5	-1391.4	-1335.9	-27.8	378.8	-378.8	0.0	0.0
	5	6	-1792.8	-2502.5	354.8	596.6	-596.6	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	217.5	159.4	-29.0	-94.2	94.2	-401.3	401.3
		2	177.3	142.6	-17.3	-80.0	80.0	-621.8	621.8
		3	32.5	28.0	-2.3	-15.1	15.1	-657.4	657.4
		4	-22.0	-19.4	1.3	10.4	-10.4	-657.4	657.4

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	5	-167.8	-134.9	16.4	75.7	-75.7	-621.7	621.7
		6	-212.7	-155.7	28.5	92.1	-92.1	-400.5	400.5
13F	14F	1	114.2	121.7	3.8	-59.0	59.0	-790.7	790.7
		2	115.2	116.0	0.4	-57.8	57.8	-1152.3	1152.3
		3	24.4	24.1	-0.2	-12.1	12.1	-1225.9	1225.9
		4	-17.6	-17.0	0.3	8.6	-8.6	-1226.0	1226.0
		5	-109.1	-109.6	-0.3	54.7	-54.7	-1152.1	1152.1
		6	-111.4	-118.7	-3.6	57.5	-57.5	-788.7	788.7
12F	13F	1	132.8	127.4	-2.7	-64.6	64.6	-1175.4	1175.4
		2	121.1	117.6	-1.7	-59.3	59.3	-1685.3	1685.3
		3	24.5	24.2	-0.2	-12.1	12.1	-1794.3	1794.3
		4	-17.6	-17.1	0.2	8.6	-8.6	-1794.5	1794.5
		5	-114.9	-111.3	1.8	56.2	-56.2	-1684.9	1684.9
		6	-130.0	-124.3	2.8	63.2	-63.2	-1172.2	1172.2
11F	12F	1	121.6	121.5	-0.0	-60.8	60.8	-1560.5	1560.5
		2	112.8	111.7	-0.6	-56.1	56.1	-2228.2	2228.2
		3	23.1	22.8	-0.1	-11.5	11.5	-2371.7	2371.7
		4	-16.7	-16.2	0.3	8.2	-8.2	-2371.9	2371.9
		5	-107.1	-105.8	0.7	53.2	-53.2	-2227.8	2227.8
		6	-119.1	-118.7	0.2	59.4	-59.4	-1556.3	1556.3
10F	11F	1	114.9	109.4	-2.7	-56.1	56.1	-1942.0	1942.0
		2	105.0	100.6	-2.2	-51.4	51.4	-2773.7	2773.7
		3	22.5	22.9	0.2	-11.3	11.3	-2949.1	2949.1
		4	-16.3	-16.5	-0.1	8.2	-8.2	-2949.4	2949.4
		5	-99.6	-95.0	2.3	48.6	-48.6	-2773.1	2773.1
		6	-112.5	-106.9	2.8	54.8	-54.8	-1936.8	1936.8
9F	10F	1	117.8	132.2	7.2	-62.1	62.1	-2320.6	2320.6
		2	107.0	118.5	5.8	-56.0	56.0	-3320.7	3320.7
		3	20.2	18.1	-1.0	-9.5	9.5	-3525.5	3525.5
		4	-14.7	-12.3	1.2	6.7	-6.7	-3525.9	3525.9
		5	-101.9	-112.7	-5.4	53.3	-53.3	-3320.0	3320.0
		6	-115.3	-128.6	-6.6	60.6	-60.6	-2314.5	2314.5
8F	9F	1	233.6	191.5	-21.1	-106.3	106.3	-2753.7	2753.7
		2	208.7	173.0	-17.9	-95.4	95.4	-3839.4	3839.4
		3	20.8	21.1	0.1	-10.5	10.5	-4111.6	4111.6
		4	-15.0	-14.7	0.1	7.4	-7.4	-4112.1	4112.1
		5	-200.9	-165.6	17.7	91.6	-91.6	-3839.8	3839.8
		6	-228.7	-186.7	21.0	103.8	-103.8	-2746.1	2746.1
7F	8F	1	173.8	158.8	-7.5	-83.1	83.1	-3188.2	3188.2
		2	157.3	142.0	-7.7	-74.8	74.8	-4361.7	4361.7
		3	18.6	18.5	-0.0	-9.3	9.3	-4698.6	4698.6
		4	-13.9	-13.0	0.4	6.7	-6.7	-4699.2	4699.2
		5	-151.3	-135.7	7.8	71.7	-71.7	-4363.2	4363.2
		6	-170.2	-154.7	7.8	81.2	-81.2	-3179.1	3179.1
6F	7F	1	162.9	145.5	-8.7	-77.1	77.1	-3609.4	3609.4
		2	141.7	125.1	-8.3	-66.7	66.7	-4892.3	4892.3
		3	15.9	16.0	0.1	-8.0	8.0	-5284.4	5284.4
		4	-11.8	-11.0	0.4	5.7	-5.7	-5285.0	5285.0
		5	-136.4	-119.4	8.5	63.9	-63.9	-4894.8	4894.8
		6	-159.8	-141.7	9.1	75.4	-75.4	-3599.1	3599.1
5F	6F	1	134.2	110.8	-11.7	-61.2	61.2	-4017.5	4017.5
		2	113.0	92.9	-10.1	-51.5	51.5	-5430.5	5430.5
		3	12.7	12.1	-0.3	-6.2	6.2	-5868.5	5868.5
		4	-9.7	-8.1	0.8	4.4	-4.4	-5869.3	5869.3
		5	-109.1	-88.5	10.3	49.4	-49.4	-5433.9	5433.9
		6	-132.0	-107.7	12.1	59.9	-59.9	-4006.2	4006.2
4F	5F	1	143.2	116.8	-13.2	-65.0	65.0	-4421.5	4421.5
		2	118.1	95.6	-11.3	-53.4	53.4	-5978.3	5978.3
		3	13.3	12.4	-0.5	-6.4	6.4	-6455.8	6455.8
		4	-10.5	-8.4	1.1	4.7	-4.7	-6456.6	6456.6
		5	-114.5	-91.1	11.7	51.4	-51.4	-5982.3	5982.3
		6	-141.3	-113.7	13.8	63.8	-63.8	-4409.3	4409.3
3F	4F	1	103.8	92.4	-5.7	-49.0	49.0	-4819.4	4819.4
		2	79.1	66.0	-6.6	-36.3	36.3	-6537.3	6537.3
		3	8.6	8.9	0.1	-4.4	4.4	-7046.5	7046.5

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	4	-7.2	-5.8	0.7	3.3	-3.3	-7047.4	7047.4
		5	-77.1	-62.5	7.3	34.9	-34.9	-6541.7	6541.7
		6	-103.0	-89.9	6.6	48.2	-48.2	-4806.5	4806.5
2F	3F	1	78.1	56.9	-10.6	-33.8	33.8	-5201.7	5201.7
		2	54.9	44.9	-5.0	-24.9	24.9	-7105.2	7105.2
		3	5.4	4.7	-0.3	-2.5	2.5	-7635.3	7635.3
		4	-4.9	-2.7	1.1	1.9	-1.9	-7636.2	7636.2
		5	-54.2	-42.6	5.8	24.2	-24.2	-7109.9	7109.9
		6	-78.1	-55.2	11.5	33.3	-33.3	-5188.3	5188.3
1F	2F	1	66.9	95.8	14.5	-35.2	35.2	-5570.4	5570.4
		2	19.1	3.2	-7.9	-4.8	4.8	-7682.6	7682.6
		3	2.8	4.9	1.0	-1.7	1.7	-8223.0	8223.0
		4	-3.1	-3.5	-0.2	1.4	-1.4	-8224.0	8224.0
		5	-19.4	-1.8	8.8	4.6	-4.6	-7687.6	7687.6
		6	-67.5	-94.8	-13.6	35.1	-35.1	-5556.8	5556.8

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-126.6	8.3	67.5	29.6	-29.6	29.7	-29.7
		2	-477.6	-299.6	89.0	194.3	-194.3	82.9	-82.9
		3	-720.9	-492.7	114.1	303.4	-303.4	-8.6	8.6
		4	-720.8	-492.7	114.1	303.4	-303.4	8.8	-8.8
		5	-477.6	-299.6	89.0	194.3	-194.3	-83.0	83.0
		6	-126.7	8.3	67.5	29.6	-29.6	-29.7	29.7
13F	14F	1	-340.4	-161.2	89.6	125.4	-125.4	119.7	-119.7
		2	-663.5	-518.2	72.6	295.4	-295.4	183.7	-183.7
		3	-816.5	-672.6	72.0	372.3	-372.3	-8.6	8.6
		4	-816.5	-672.6	72.0	372.3	-372.3	8.7	-8.7
		5	-663.5	-518.2	72.6	295.4	-295.4	-183.8	183.8
		6	-340.4	-161.2	89.6	125.4	-125.4	-119.7	119.7
12F	13F	1	-396.6	-261.8	67.4	163.6	-163.6	270.2	-270.2
		2	-836.9	-717.4	59.8	386.1	-386.1	277.3	-277.3
		3	-999.9	-876.4	61.7	466.2	-466.2	-10.5	10.5
		4	-999.9	-876.4	61.7	466.2	-466.2	10.6	-10.6
		5	-836.9	-717.4	59.8	386.1	-386.1	-277.4	277.4
		6	-396.6	-261.9	67.4	163.6	-163.6	-270.2	270.2
11F	12F	1	-472.5	-363.3	54.6	208.9	-208.9	468.3	-468.3
		2	-967.2	-875.0	46.1	460.6	-460.6	369.5	-369.5
		3	-1119.4	-1023.8	47.8	535.8	-535.8	-13.5	13.5
		4	-1119.4	-1023.8	47.8	535.8	-535.8	13.6	-13.6
		5	-967.2	-875.0	46.1	460.6	-460.6	-369.6	369.6
		6	-472.5	-363.4	54.6	209.0	-209.0	-468.3	468.3
10F	11F	1	-520.8	-426.8	47.0	236.9	-236.9	706.5	-706.5
		2	-1091.5	-1033.8	28.9	531.3	-531.3	460.2	-460.2
		3	-1250.2	-1204.8	22.7	613.7	-613.7	-18.2	18.2
		4	-1250.2	-1204.8	22.7	613.7	-613.7	18.2	-18.2
		5	-1091.5	-1033.8	28.9	531.3	-531.3	-460.3	460.3
		6	-520.8	-426.8	47.0	236.9	-236.9	-706.5	706.5
9F	10F	1	-579.5	-805.1	-112.8	344.0	-344.0	976.7	-976.7
		2	-1122.9	-1259.2	-68.2	591.8	-591.8	543.3	-543.3
		3	-1213.2	-1265.5	-26.2	615.8	-615.8	-27.9	27.9
		4	-1213.2	-1265.5	-26.2	615.8	-615.8	27.8	-27.8
		5	-1122.9	-1259.2	-68.2	591.8	-591.8	-543.4	543.4
		6	-579.5	-805.1	-112.8	344.0	-344.0	-976.7	976.7
8F	9F	1	-871.9	-784.2	43.9	414.0	-414.0	1432.4	-1432.4
		2	-1471.1	-1316.8	77.1	697.0	-697.0	426.5	-426.5
		3	-1110.3	-1145.0	-17.3	563.8	-563.8	-24.5	24.5
		4	-1110.3	-1145.0	-17.3	563.8	-563.8	24.4	-24.4
		5	-1471.1	-1316.9	77.1	697.0	-697.0	-426.7	426.7
		6	-872.0	-784.2	43.9	414.1	-414.1	-1432.4	1432.4
7F	8F	1	-983.7	-862.8	60.4	461.6	-461.6	1914.7	-1914.7
		2	-1548.1	-1393.6	77.3	735.4	-735.4	288.7	-288.7
		3	-1240.1	-1216.3	11.9	614.1	-614.1	-29.5	29.5
		4	-1240.1	-1216.2	11.9	614.1	-614.1	29.4	-29.4
		5	-1548.1	-1393.6	77.3	735.4	-735.4	-289.0	289.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	6	-983.8	-862.9	60.4	461.7	-461.7	-1914.7	1914.7
6F	7F	1	-1049.2	-936.9	56.1	496.5	-496.5	2436.5	-2436.5
		2	-1651.3	-1503.5	73.9	788.7	-788.7	124.9	-124.9
		3	-1267.3	-1265.4	1.0	633.2	-633.2	-33.6	33.6
		4	-1267.2	-1265.3	1.0	633.1	-633.1	33.6	-33.6
		5	-1651.3	-1503.5	73.9	788.7	-788.7	-125.3	125.3
		6	-1049.2	-937.0	56.1	496.5	-496.5	-2436.5	2436.5
5F	6F	1	-1119.8	-1085.8	17.0	551.4	-551.4	2997.7	-2997.7
		2	-1702.8	-1584.4	59.2	821.8	-821.8	-70.2	70.2
		3	-1276.9	-1319.6	-21.3	649.1	-649.1	-36.9	36.9
		4	-1276.9	-1319.5	-21.3	649.1	-649.1	36.8	-36.8
		5	-1702.8	-1584.4	59.2	821.8	-821.8	69.7	-69.7
		6	-1119.9	-1085.8	17.0	551.4	-551.4	-2997.8	2997.8
4F	5F	1	-1099.2	-1074.5	12.3	543.4	-543.4	3597.2	-3597.2
		2	-1815.0	-1683.5	65.8	874.6	-874.6	-293.7	293.7
		3	-1304.0	-1342.1	-19.1	661.5	-661.5	-40.3	40.3
		4	-1303.9	-1342.1	-19.1	661.5	-661.5	40.2	-40.2
		5	-1815.1	-1683.5	65.8	874.6	-874.6	293.2	-293.2
		6	-1099.2	-1074.5	12.3	543.4	-543.4	-3597.3	3597.3
3F	4F	1	-1185.0	-1192.7	-3.8	594.4	-594.4	4219.6	-4219.6
		2	-1802.9	-1775.8	13.5	894.7	-894.7	-543.3	543.3
		3	-1270.0	-1393.7	-61.9	665.9	-665.9	-42.7	42.7
		4	-1270.0	-1393.7	-61.9	665.9	-665.9	42.6	-42.6
		5	-1802.9	-1775.8	13.5	894.7	-894.7	542.6	-542.6
		6	-1185.1	-1192.7	-3.8	594.5	-594.5	-4219.7	4219.7
2F	3F	1	-1100.8	-1503.5	-201.4	651.1	-651.1	4850.8	-4850.8
		2	-1674.9	-1960.7	-142.9	908.9	-908.9	-818.6	818.6
		3	-1107.0	-1516.3	-204.7	655.8	-655.8	-41.9	41.9
		4	-1107.0	-1516.3	-204.7	655.8	-655.8	41.8	-41.8
		5	-1674.9	-1960.7	-142.9	908.9	-908.9	817.9	-817.9
		6	-1100.8	-1503.5	-201.4	651.1	-651.1	-4851.0	4851.0
1F	2F	1	-440.5	-2502.5	-1031.0	636.3	-636.3	5387.3	-5387.3
		2	-941.1	-3128.7	-1093.8	880.0	-880.0	-1064.8	1064.8
		3	-553.8	-2821.7	-1133.9	729.8	-729.8	-36.4	36.4
		4	-553.8	-2821.7	-1133.9	729.8	-729.8	36.2	-36.2
		5	-941.1	-3128.7	-1093.8	880.0	-880.0	1064.1	-1064.1
		6	-440.5	-2502.5	-1031.0	636.3	-636.3	-5387.5	5387.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	126.6	-8.3	-67.5	-29.6	29.6	-29.7	29.7
		2	477.6	299.6	-89.0	-194.3	194.3	-82.9	82.9
		3	720.9	492.7	-114.1	-303.4	303.4	8.6	-8.6
		4	720.8	492.7	-114.1	-303.4	303.4	-8.8	8.8
		5	477.6	299.6	-89.0	-194.3	194.3	83.0	-83.0
		6	126.7	-8.3	-67.5	-29.6	29.6	29.7	-29.7
13F	14F	1	340.4	161.2	-89.6	-125.4	125.4	-119.7	119.7
		2	663.5	518.2	-72.6	-295.4	295.4	-183.7	183.7
		3	816.5	672.6	-72.0	-372.3	372.3	8.6	-8.6
		4	816.5	672.6	-72.0	-372.3	372.3	-8.7	8.7
		5	663.5	518.2	-72.6	-295.4	295.4	183.8	-183.8
		6	340.4	161.2	-89.6	-125.4	125.4	119.7	-119.7
12F	13F	1	396.6	261.8	-67.4	-163.6	163.6	-270.2	270.2
		2	836.9	717.4	-59.8	-386.1	386.1	-277.3	277.3
		3	999.9	876.4	-61.7	-466.2	466.2	10.5	-10.5
		4	999.9	876.4	-61.7	-466.2	466.2	-10.6	10.6
		5	836.9	717.4	-59.8	-386.1	386.1	277.4	-277.4
		6	396.6	261.9	-67.4	-163.6	163.6	270.2	-270.2
11F	12F	1	472.5	363.3	-54.6	-208.9	208.9	-468.3	468.3
		2	967.2	875.0	-46.1	-460.6	460.6	-369.5	369.5
		3	1119.4	1023.8	-47.8	-535.8	535.8	13.5	-13.5
		4	1119.4	1023.8	-47.8	-535.8	535.8	-13.6	13.6
		5	967.2	875.0	-46.1	-460.6	460.6	369.6	-369.6
		6	472.5	363.4	-54.6	-209.0	209.0	468.3	-468.3
10F	11F	1	520.8	426.8	-47.0	-236.9	236.9	-706.5	706.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	2	1091.5	1033.8	-28.9	-531.3	531.3	-460.2	460.2
		3	1250.2	1204.8	-22.7	-613.7	613.7	18.2	-18.2
		4	1250.2	1204.8	-22.7	-613.7	613.7	-18.2	18.2
		5	1091.5	1033.8	-28.9	-531.3	531.3	460.3	-460.3
		6	520.8	426.8	-47.0	-236.9	236.9	706.5	-706.5
9F	10F	1	579.5	805.1	112.8	-344.0	344.0	-976.7	976.7
		2	1122.9	1259.2	68.2	-591.8	591.8	-543.3	543.3
		3	1213.2	1265.5	26.2	-615.8	615.8	27.9	-27.9
		4	1213.2	1265.5	26.2	-615.8	615.8	-27.8	27.8
		5	1122.9	1259.2	68.2	-591.8	591.8	543.4	-543.4
		6	579.5	805.1	112.8	-344.0	344.0	976.7	-976.7
8F	9F	1	871.9	784.2	-43.9	-414.0	414.0	-1432.4	1432.4
		2	1471.1	1316.8	-77.1	-697.0	697.0	-426.5	426.5
		3	1110.3	1145.0	17.3	-563.8	563.8	24.5	-24.5
		4	1110.3	1145.0	17.3	-563.8	563.8	-24.4	24.4
		5	1471.1	1316.9	-77.1	-697.0	697.0	426.7	-426.7
		6	872.0	784.2	-43.9	-414.1	414.1	1432.4	-1432.4
7F	8F	1	983.7	862.8	-60.4	-461.6	461.6	-1914.7	1914.7
		2	1548.1	1393.6	-77.3	-735.4	735.4	-288.7	288.7
		3	1240.1	1216.3	-11.9	-614.1	614.1	29.5	-29.5
		4	1240.1	1216.2	-11.9	-614.1	614.1	-29.4	29.4
		5	1548.1	1393.6	-77.3	-735.4	735.4	289.0	-289.0
		6	983.8	862.9	-60.4	-461.7	461.7	1914.7	-1914.7
6F	7F	1	1049.2	936.9	-56.1	-496.5	496.5	-2436.5	2436.5
		2	1651.3	1503.5	-73.9	-788.7	788.7	-124.9	124.9
		3	1267.3	1265.4	-1.0	-633.2	633.2	33.6	-33.6
		4	1267.2	1265.3	-1.0	-633.1	633.1	-33.6	33.6
		5	1651.3	1503.5	-73.9	-788.7	788.7	125.3	-125.3
		6	1049.2	937.0	-56.1	-496.5	496.5	2436.5	-2436.5
5F	6F	1	1119.8	1085.8	-17.0	-551.4	551.4	-2997.7	2997.7
		2	1702.8	1584.4	-59.2	-821.8	821.8	70.2	-70.2
		3	1276.9	1319.6	21.3	-649.1	649.1	36.9	-36.9
		4	1276.9	1319.5	21.3	-649.1	649.1	-36.8	36.8
		5	1702.8	1584.4	-59.2	-821.8	821.8	-69.7	69.7
		6	1119.9	1085.8	-17.0	-551.4	551.4	2997.8	-2997.8
4F	5F	1	1099.2	1074.5	-12.3	-543.4	543.4	-3597.2	3597.2
		2	1815.0	1683.5	-65.8	-874.6	874.6	293.7	-293.7
		3	1304.0	1342.1	19.1	-661.5	661.5	40.3	-40.3
		4	1303.9	1342.1	19.1	-661.5	661.5	-40.2	40.2
		5	1815.1	1683.5	-65.8	-874.6	874.6	-293.2	293.2
		6	1099.2	1074.5	-12.3	-543.4	543.4	3597.3	-3597.3
3F	4F	1	1185.0	1192.7	3.8	-594.4	594.4	-4219.6	4219.6
		2	1802.9	1775.8	-13.5	-894.7	894.7	543.3	-543.3
		3	1270.0	1393.7	61.9	-665.9	665.9	42.7	-42.7
		4	1270.0	1393.7	61.9	-665.9	665.9	-42.6	42.6
		5	1802.9	1775.8	-13.5	-894.7	894.7	-542.6	542.6
		6	1185.1	1192.7	3.8	-594.5	594.5	4219.7	-4219.7
2F	3F	1	1100.8	1503.5	201.4	-651.1	651.1	-4850.8	4850.8
		2	1674.9	1960.7	142.9	-908.9	908.9	818.6	-818.6
		3	1107.0	1516.3	204.7	-655.8	655.8	41.9	-41.9
		4	1107.0	1516.3	204.7	-655.8	655.8	-41.8	41.8
		5	1674.9	1960.7	142.9	-908.9	908.9	-817.9	817.9
		6	1100.8	1503.5	201.4	-651.1	651.1	4851.0	-4851.0
1F	2F	1	440.5	2502.5	1031.0	-636.3	636.3	-5387.3	5387.3
		2	941.1	3128.7	1093.8	-880.0	880.0	1064.8	-1064.8
		3	553.8	2821.7	1133.9	-729.8	729.8	36.4	-36.4
		4	553.8	2821.7	1133.9	-729.8	729.8	-36.2	36.2
		5	941.1	3128.7	1093.8	-880.0	880.0	-1064.1	1064.1
		6	440.5	2502.5	1031.0	-636.3	636.3	5387.5	-5387.5

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-301.2	-127.8	57.9	138.6	19.4	0.0	0.0
	2	3	-108.8	40.0	70.2	88.5	69.4	0.0	0.0
	3	4	-68.5	104.7	58.0	74.0	84.0	0.0	0.0
	4	5	-40.2	117.3	65.9	68.3	89.7	0.0	0.0
	5	6	113.2	288.0	57.2	23.3	134.7	0.0	0.0
14F	1	2	-376.0	-216.4	39.4	147.2	-17.4	0.0	0.0
	2	3	-133.7	1.5	51.6	83.2	46.5	0.0	0.0
	3	4	-49.9	95.8	46.3	58.5	71.3	0.0	0.0
	4	5	3.9	143.4	49.5	44.4	85.3	0.0	0.0
	5	6	198.3	358.4	39.1	-12.4	142.2	0.0	0.0
13F	1	2	-348.3	-194.4	42.3	140.2	-10.5	0.0	0.0
	2	3	-127.5	5.3	52.8	81.8	47.9	0.0	0.0
	3	4	-50.8	94.5	46.6	58.8	70.9	0.0	0.0
	4	5	-1.2	136.7	50.3	46.1	83.7	0.0	0.0
	5	6	177.0	331.6	41.9	-5.8	135.5	0.0	0.0
12F	1	2	-340.4	-185.1	41.6	137.9	-8.1	0.0	0.0
	2	3	-127.3	7.0	52.0	81.6	48.2	0.0	0.0
	3	4	-51.2	94.4	46.4	58.9	70.9	0.0	0.0
	4	5	-2.8	136.3	49.7	46.3	83.4	0.0	0.0
	5	6	168.2	324.2	41.2	-3.5	133.3	0.0	0.0
11F	1	2	-323.1	-168.5	41.9	133.1	-3.4	0.0	0.0
	2	3	-125.4	9.8	51.6	80.9	48.8	0.0	0.0
	3	4	-52.3	93.9	46.1	59.1	70.6	0.0	0.0
	4	5	-6.0	133.8	49.3	47.1	82.6	0.0	0.0
	5	6	152.3	307.5	41.6	1.0	128.7	0.0	0.0
10F	1	2	-309.8	-154.6	41.6	129.4	0.4	0.0	0.0
	2	3	-125.9	12.8	49.9	80.6	49.2	0.0	0.0
	3	4	-53.0	92.9	46.3	59.3	70.4	0.0	0.0
	4	5	-9.1	133.9	47.7	47.5	82.2	0.0	0.0
	5	6	139.6	295.4	41.3	4.5	125.3	0.0	0.0
9F	1	2	-484.5	-323.8	47.7	182.0	-42.5	0.0	0.0
	2	3	-109.5	20.6	54.1	77.2	52.5	0.0	0.0
	3	4	-54.2	95.4	44.4	59.2	70.6	0.0	0.0
	4	5	-14.4	120.1	52.0	50.2	79.5	0.0	0.0
	5	6	300.2	462.3	47.0	-36.1	175.7	0.0	0.0
8F	1	2	-484.6	-319.7	45.6	181.5	-41.9	0.0	0.0
	2	3	-118.4	20.4	49.8	78.5	51.3	0.0	0.0
	3	4	-55.4	95.2	43.9	59.3	70.4	0.0	0.0
	4	5	-13.6	128.3	48.2	48.9	80.8	0.0	0.0
	5	6	297.4	463.3	45.1	-35.9	175.4	0.0	0.0
7F	1	2	-427.5	-264.2	46.4	165.8	-26.3	0.0	0.0
	2	3	-112.5	27.7	49.1	76.6	53.1	0.0	0.0
	3	4	-58.1	93.3	43.5	60.0	69.8	0.0	0.0
	4	5	-22.0	121.1	47.7	51.1	78.6	0.0	0.0
	5	6	244.8	409.0	45.9	-21.0	160.6	0.0	0.0
6F	1	2	-372.5	-210.0	46.8	150.7	-11.1	0.0	0.0
	2	3	-106.8	35.8	47.9	74.7	55.0	0.0	0.0
	3	4	-61.1	91.1	43.1	60.7	69.0	0.0	0.0
	4	5	-31.1	114.1	46.6	53.4	76.4	0.0	0.0
	5	6	193.5	356.7	46.4	-6.6	146.2	0.0	0.0
5F	1	2	-340.7	-176.6	46.0	141.6	-2.1	0.0	0.0
	2	3	-106.3	41.0	45.6	74.0	55.8	0.0	0.0
	3	4	-64.0	89.8	42.3	61.3	68.5	0.0	0.0
	4	5	-36.8	112.3	44.7	54.4	75.4	0.0	0.0
	5	6	162.0	326.5	45.8	1.9	137.6	0.0	0.0
4F	1	2	-297.9	-132.8	45.5	129.6	10.0	0.0	0.0
	2	3	-103.1	47.6	43.9	72.6	57.2	0.0	0.0
	3	4	-67.0	88.1	41.7	61.9	67.8	0.0	0.0
	4	5	-44.0	107.7	43.3	56.0	73.7	0.0	0.0
	5	6	120.7	286.1	45.3	13.3	126.3	0.0	0.0
3F	1	2	-232.2	-69.0	46.4	111.6	27.9	0.0	0.0
	2	3	-95.4	57.1	42.9	70.2	59.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	3	4	-70.4	85.2	41.4	62.8	66.9	0.0	0.0
	4	5	-54.7	98.6	42.5	58.8	71.0	0.0	0.0
	5	6	60.3	223.7	46.3	30.3	109.2	0.0	0.0
2F	1	2	-168.3	-1.0	44.4	93.3	46.3	0.0	0.0
	2	3	-87.0	67.1	42.1	67.6	62.1	0.0	0.0
	3	4	-74.2	82.4	40.9	63.7	66.0	0.0	0.0
	4	5	-65.9	88.7	41.9	61.7	68.0	0.0	0.0
	5	6	-4.0	163.4	44.3	47.6	91.9	0.0	0.0
1F	1	2	-113.5	386.9	277.3	223.1	299.0	0.0	0.0
	2	3	-393.8	330.7	165.2	269.8	252.3	0.0	0.0
	3	4	-334.8	336.5	191.8	260.8	261.3	0.0	0.0
	4	5	-329.5	394.1	165.6	252.1	270.0	0.0	0.0
	5	6	-387.2	113.2	277.3	299.1	223.0	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	160.1	87.1	36.5	-34.3	34.3	0.0	0.0
	2	3	463.1	410.0	26.6	-121.3	121.3	0.0	0.0
	3	4	400.8	399.5	0.7	-111.1	111.1	0.0	0.0
	4	5	417.5	471.0	-26.8	-123.4	123.4	0.0	0.0
	5	6	83.4	157.8	-37.2	-33.5	33.5	0.0	0.0
14F	1	2	403.9	349.9	27.0	-104.7	104.7	0.0	0.0
	2	3	769.3	741.7	13.8	-209.9	209.9	0.0	0.0
	3	4	753.5	752.9	0.3	-209.2	209.2	0.0	0.0
	4	5	750.9	778.7	-13.9	-212.4	212.4	0.0	0.0
	5	6	346.7	401.3	-27.3	-103.9	103.9	0.0	0.0
13F	1	2	660.7	580.8	40.0	-172.4	172.4	0.0	0.0
	2	3	980.9	950.7	15.1	-268.3	268.3	0.0	0.0
	3	4	955.2	954.4	0.4	-265.2	265.2	0.0	0.0
	4	5	959.4	989.9	-15.2	-270.7	270.7	0.0	0.0
	5	6	577.5	658.2	-40.4	-171.6	171.6	0.0	0.0
12F	1	2	843.6	752.0	45.8	-221.6	221.6	0.0	0.0
	2	3	1150.1	1120.9	14.6	-315.4	315.4	0.0	0.0
	3	4	1119.2	1118.5	0.3	-310.8	310.8	0.0	0.0
	4	5	1129.4	1158.9	-14.7	-317.8	317.8	0.0	0.0
	5	6	748.8	841.1	-46.1	-220.8	220.8	0.0	0.0
11F	1	2	996.8	896.1	50.4	-262.9	262.9	0.0	0.0
	2	3	1294.6	1267.2	13.7	-355.8	355.8	0.0	0.0
	3	4	1257.7	1257.1	0.3	-349.3	349.3	0.0	0.0
	4	5	1275.5	1303.1	-13.8	-358.1	358.1	0.0	0.0
	5	6	893.0	994.4	-50.7	-262.1	262.1	0.0	0.0
10F	1	2	1139.0	1015.4	61.8	-299.2	299.2	0.0	0.0
	2	3	1393.6	1359.6	17.0	-382.4	382.4	0.0	0.0
	3	4	1332.3	1331.6	0.3	-370.0	370.0	0.0	0.0
	4	5	1367.5	1401.7	-17.1	-384.6	384.6	0.0	0.0
	5	6	1012.3	1136.5	-62.1	-298.4	298.4	0.0	0.0
9F	1	2	1860.1	1713.8	73.1	-496.4	496.4	0.0	0.0
	2	3	1307.2	1322.3	-7.6	-365.2	365.2	0.0	0.0
	3	4	1324.7	1324.1	0.3	-367.9	367.9	0.0	0.0
	4	5	1330.5	1315.7	7.4	-367.5	367.5	0.0	0.0
	5	6	1708.6	1855.8	-73.6	-495.1	495.1	0.0	0.0
8F	1	2	1957.6	1827.4	65.1	-525.7	525.7	0.0	0.0
	2	3	1341.2	1340.0	0.6	-372.4	372.4	0.0	0.0
	3	4	1316.1	1315.7	0.2	-365.5	365.5	0.0	0.0
	4	5	1347.8	1349.3	-0.8	-374.6	374.6	0.0	0.0
	5	6	1822.3	1953.2	-65.5	-524.4	524.4	0.0	0.0
7F	1	2	2120.9	1982.0	69.5	-569.8	569.8	0.0	0.0
	2	3	1391.4	1398.0	-3.3	-387.4	387.4	0.0	0.0
	3	4	1373.0	1372.7	0.2	-381.3	381.3	0.0	0.0
	4	5	1405.0	1398.6	3.2	-389.4	389.4	0.0	0.0
	5	6	1977.3	2117.0	-69.8	-568.6	568.6	0.0	0.0
6F	1	2	2284.1	2135.5	74.3	-613.8	613.8	0.0	0.0
	2	3	1420.7	1433.1	-6.2	-396.4	396.4	0.0	0.0
	3	4	1408.1	1407.7	0.2	-391.1	391.1	0.0	0.0
	4	5	1439.1	1427.0	6.0	-398.1	398.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	5	6	2131.4	2280.7	-74.6	-612.8	612.8	0.0	0.0
5F	1	2	2416.9	2299.1	58.9	-655.0	655.0	0.0	0.0
	2	3	1463.3	1477.4	-7.0	-408.4	408.4	0.0	0.0
	3	4	1451.6	1451.4	0.1	-403.2	403.2	0.0	0.0
	4	5	1482.5	1468.7	6.9	-409.9	409.9	0.0	0.0
	5	6	2295.6	2413.8	-59.1	-654.1	654.1	0.0	0.0
4F	1	2	2496.8	2403.7	46.6	-680.6	680.6	0.0	0.0
	2	3	1454.8	1469.9	-7.6	-406.2	406.2	0.0	0.0
	3	4	1447.8	1447.7	0.1	-402.1	402.1	0.0	0.0
	4	5	1474.1	1459.1	7.5	-407.4	407.4	0.0	0.0
	5	6	2400.8	2494.3	-46.7	-679.9	679.9	0.0	0.0
3F	1	2	2541.8	2442.7	49.6	-692.3	692.3	0.0	0.0
	2	3	1386.3	1405.9	-9.8	-387.8	387.8	0.0	0.0
	3	4	1394.8	1394.7	0.1	-387.4	387.4	0.0	0.0
	4	5	1408.9	1389.3	9.8	-388.6	388.6	0.0	0.0
	5	6	2440.6	2540.0	-49.7	-691.8	691.8	0.0	0.0
2F	1	2	2142.7	2075.9	33.4	-585.9	585.9	0.0	0.0
	2	3	1123.7	1149.6	-13.0	-315.7	315.7	0.0	0.0
	3	4	1156.1	1156.0	0.0	-321.1	321.1	0.0	0.0
	4	5	1151.2	1125.4	12.9	-316.2	316.2	0.0	0.0
	5	6	2074.8	2141.7	-33.5	-585.6	585.6	0.0	0.0
1F	1	2	2643.6	1881.8	380.9	-628.5	628.5	0.0	0.0
	2	3	1406.4	1462.7	-28.1	-398.5	398.5	0.0	0.0
	3	4	1500.6	1500.8	-0.1	-416.9	416.9	0.0	0.0
	4	5	1462.9	1406.6	28.2	-398.5	398.5	0.0	0.0
	5	6	1881.8	2643.4	-380.8	-628.5	628.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-160.1	-87.1	-36.5	34.3	-34.3	0.0	0.0
	2	3	-463.1	-410.0	-26.6	121.3	-121.3	0.0	0.0
	3	4	-400.8	-399.5	-0.7	111.1	-111.1	0.0	0.0
	4	5	-417.5	-471.0	26.8	123.4	-123.4	0.0	0.0
	5	6	-83.4	-157.8	37.2	33.5	-33.5	0.0	0.0
14F	1	2	-403.9	-349.9	-27.0	104.7	-104.7	0.0	0.0
	2	3	-769.3	-741.7	-13.8	209.9	-209.9	0.0	0.0
	3	4	-753.5	-752.9	-0.3	209.2	-209.2	0.0	0.0
	4	5	-750.9	-778.7	13.9	212.4	-212.4	0.0	0.0
	5	6	-346.7	-401.3	27.3	103.9	-103.9	0.0	0.0
13F	1	2	-660.7	-580.8	-40.0	172.4	-172.4	0.0	0.0
	2	3	-980.9	-950.7	-15.1	268.3	-268.3	0.0	0.0
	3	4	-955.2	-954.4	-0.4	265.2	-265.2	0.0	0.0
	4	5	-959.4	-989.9	15.2	270.7	-270.7	0.0	0.0
	5	6	-577.5	-658.2	40.4	171.6	-171.6	0.0	0.0
12F	1	2	-843.6	-752.0	-45.8	221.6	-221.6	0.0	0.0
	2	3	-1150.1	-1120.9	-14.6	315.4	-315.4	0.0	0.0
	3	4	-1119.2	-1118.5	-0.3	310.8	-310.8	0.0	0.0
	4	5	-1129.4	-1158.9	14.7	317.8	-317.8	0.0	0.0
	5	6	-748.8	-841.1	46.1	220.8	-220.8	0.0	0.0
11F	1	2	-996.8	-896.1	-50.4	262.9	-262.9	0.0	0.0
	2	3	-1294.6	-1267.2	-13.7	355.8	-355.8	0.0	0.0
	3	4	-1257.7	-1257.1	-0.3	349.3	-349.3	0.0	0.0
	4	5	-1275.5	-1303.1	13.8	358.1	-358.1	0.0	0.0
	5	6	-893.0	-994.4	50.7	262.1	-262.1	0.0	0.0
10F	1	2	-1139.0	-1015.4	-61.8	299.2	-299.2	0.0	0.0
	2	3	-1393.6	-1359.6	-17.0	382.4	-382.4	0.0	0.0
	3	4	-1332.3	-1331.6	-0.3	370.0	-370.0	0.0	0.0
	4	5	-1367.5	-1401.7	17.1	384.6	-384.6	0.0	0.0
	5	6	-1012.3	-1136.5	62.1	298.4	-298.4	0.0	0.0
9F	1	2	-1860.1	-1713.8	-73.1	496.4	-496.4	0.0	0.0
	2	3	-1307.2	-1322.3	7.6	365.2	-365.2	0.0	0.0
	3	4	-1324.7	-1324.1	-0.3	367.9	-367.9	0.0	0.0
	4	5	-1330.5	-1315.7	-7.4	367.5	-367.5	0.0	0.0
	5	6	-1708.6	-1855.8	73.6	495.1	-495.1	0.0	0.0
8F	1	2	-1957.6	-1827.4	-65.1	525.7	-525.7	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	2	3	-1341.2	-1340.0	-0.6	372.4	-372.4	0.0	0.0
	3	4	-1316.1	-1315.7	-0.2	365.5	-365.5	0.0	0.0
	4	5	-1347.8	-1349.3	0.8	374.6	-374.6	0.0	0.0
	5	6	-1822.3	-1953.2	65.5	524.4	-524.4	0.0	0.0
7F	1	2	-2120.9	-1982.0	-69.5	569.8	-569.8	0.0	0.0
	2	3	-1391.4	-1398.0	3.3	387.4	-387.4	0.0	0.0
	3	4	-1373.0	-1372.7	-0.2	381.3	-381.3	0.0	0.0
	4	5	-1405.0	-1398.6	-3.2	389.4	-389.4	0.0	0.0
	5	6	-1977.3	-2117.0	69.8	568.6	-568.6	0.0	0.0
6F	1	2	-2284.1	-2135.5	-74.3	613.8	-613.8	0.0	0.0
	2	3	-1420.7	-1433.1	6.2	396.4	-396.4	0.0	0.0
	3	4	-1408.1	-1407.7	-0.2	391.1	-391.1	0.0	0.0
	4	5	-1439.1	-1427.0	-6.0	398.1	-398.1	0.0	0.0
	5	6	-2131.4	-2280.7	74.6	612.8	-612.8	0.0	0.0
5F	1	2	-2416.9	-2299.1	-58.9	655.0	-655.0	0.0	0.0
	2	3	-1463.3	-1477.4	7.0	408.4	-408.4	0.0	0.0
	3	4	-1451.6	-1451.4	-0.1	403.2	-403.2	0.0	0.0
	4	5	-1482.5	-1468.7	-6.9	409.9	-409.9	0.0	0.0
	5	6	-2295.6	-2413.8	59.1	654.1	-654.1	0.0	0.0
4F	1	2	-2496.8	-2403.7	-46.6	680.6	-680.6	0.0	0.0
	2	3	-1454.8	-1469.9	7.6	406.2	-406.2	0.0	0.0
	3	4	-1447.8	-1447.7	-0.1	402.1	-402.1	0.0	0.0
	4	5	-1474.1	-1459.1	-7.5	407.4	-407.4	0.0	0.0
	5	6	-2400.8	-2494.3	46.7	679.9	-679.9	0.0	0.0
3F	1	2	-2541.8	-2442.7	-49.6	692.3	-692.3	0.0	0.0
	2	3	-1386.3	-1405.9	9.8	387.8	-387.8	0.0	0.0
	3	4	-1394.8	-1394.7	-0.1	387.4	-387.4	0.0	0.0
	4	5	-1408.9	-1389.3	-9.8	388.6	-388.6	0.0	0.0
	5	6	-2440.6	-2540.0	49.7	691.8	-691.8	0.0	0.0
2F	1	2	-2142.7	-2075.9	-33.4	585.9	-585.9	0.0	0.0
	2	3	-1123.7	-1149.6	13.0	315.7	-315.7	0.0	0.0
	3	4	-1156.1	-1156.0	-0.0	321.1	-321.1	0.0	0.0
	4	5	-1151.2	-1125.4	-12.9	316.2	-316.2	0.0	0.0
	5	6	-2074.8	-2141.7	33.5	585.6	-585.6	0.0	0.0
1F	1	2	-2643.6	-1881.8	-380.9	628.5	-628.5	0.0	0.0
	2	3	-1406.4	-1462.7	28.1	398.5	-398.5	0.0	0.0
	3	4	-1500.6	-1500.8	0.1	416.9	-416.9	0.0	0.0
	4	5	-1462.9	-1406.6	-28.2	398.5	-398.5	0.0	0.0
	5	6	-1881.8	-2643.4	380.8	628.5	-628.5	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	301.2	219.6	-40.8	-130.2	130.2	-535.4	535.4
		2	236.6	192.2	-22.2	-107.2	107.2	-859.6	859.6
		3	28.5	25.1	-1.7	-13.4	13.4	-893.4	893.4
		4	-64.5	-54.1	5.2	29.7	-29.7	-896.2	896.2
		5	-230.5	-187.9	21.3	104.6	-104.6	-856.4	856.4
		6	-288.0	-210.1	39.0	124.5	-124.5	-531.1	531.1
13F	14F	1	156.4	166.5	5.1	-80.7	80.7	-989.2	989.2
		2	157.9	157.9	0.0	-79.0	79.0	-1486.6	1486.6
		3	23.3	22.6	-0.3	-11.5	11.5	-1578.6	1578.6
		4	-45.7	-45.5	0.1	22.8	-22.8	-1566.2	1566.2
		5	-153.7	-153.6	0.0	76.8	-76.8	-1463.0	1463.0
		6	-148.3	-158.2	-5.0	76.6	-76.6	-979.5	979.5
12F	13F	1	181.7	174.1	-3.8	-88.4	88.4	-1446.9	1446.9
		2	164.1	159.3	-2.4	-80.3	80.3	-2136.2	2136.2
		3	22.8	22.4	-0.2	-11.2	11.2	-2282.9	2282.9
		4	-47.8	-46.6	0.6	23.5	-23.5	-2255.6	2255.6
		5	-160.0	-155.3	2.3	78.4	-78.4	-2092.4	2092.4
		6	-173.3	-165.9	3.7	84.3	-84.3	-1432.0	1432.0
11F	12F	1	166.3	165.7	-0.3	-83.0	83.0	-1901.5	1901.5
		2	153.2	151.2	-1.0	-76.1	76.1	-2785.1	2785.1
		3	21.7	21.2	-0.3	-10.7	10.7	-2984.2	2984.2
		4	-44.9	-44.3	0.3	22.3	-22.3	-2942.0	2942.0
		5	-149.1	-147.3	0.9	74.1	-74.1	-2721.4	2721.4

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	6	-158.3	-157.8	0.2	79.0	-79.0	-1881.7	1881.7
10F	11F	1	157.4	150.5	-3.4	-77.0	77.0	-2352.2	2352.2
		2	142.7	136.9	-2.9	-69.9	69.9	-3438.9	3438.9
		3	21.3	21.8	0.3	-10.8	10.8	-3687.0	3687.0
		4	-43.6	-43.6	-0.0	21.8	-21.8	-3630.0	3630.0
		5	-138.8	-133.1	2.9	68.0	-68.0	-3355.6	3355.6
		6	-149.7	-143.0	3.4	73.2	-73.2	-2327.6	2327.6
9F	10F	1	159.3	176.2	8.5	-83.4	83.4	-2802.7	2802.7
		2	143.7	157.6	7.0	-74.8	74.8	-4101.6	4101.6
		3	18.4	16.0	-1.2	-8.6	8.6	-4396.2	4396.2
		4	-40.2	-36.2	2.0	19.0	-19.0	-4324.1	4324.1
		5	-140.4	-152.4	-6.0	72.7	-72.7	-3998.4	3998.4
		6	-152.4	-167.5	-7.6	79.5	-79.5	-2773.7	2773.7
8F	9F	1	308.3	253.0	-27.6	-140.3	140.3	-3306.5	3306.5
		2	275.7	228.5	-23.6	-126.1	126.1	-4705.4	4705.4
		3	17.6	18.0	0.2	-8.9	8.9	-5095.2	5095.2
		4	-44.8	-43.5	0.7	22.1	-22.1	-5003.8	5003.8
		5	-267.8	-222.3	22.7	122.5	-122.5	-4580.6	4580.6
		6	-294.8	-242.2	26.3	134.2	-134.2	-3270.6	3270.6
7F	8F	1	231.6	210.5	-10.6	-110.5	110.5	-3811.0	3811.0
		2	209.6	188.0	-10.8	-99.4	99.4	-5309.1	5309.1
		3	16.9	16.1	-0.4	-8.2	8.2	-5790.6	5790.6
		4	-38.1	-37.9	0.1	19.0	-19.0	-5680.1	5680.1
		5	-203.4	-183.1	10.2	96.6	-96.6	-5163.1	5163.1
		6	-221.1	-201.7	9.7	105.7	-105.7	-3768.7	3768.7
6F	7F	1	217.0	192.8	-12.1	-102.5	102.5	-4304.9	4304.9
		2	188.6	165.5	-11.5	-88.5	88.5	-5938.0	5938.0
		3	14.4	13.6	-0.4	-7.0	7.0	-6500.5	6500.5
		4	-33.5	-33.1	0.2	16.6	-16.6	-6371.1	6371.1
		5	-182.8	-161.2	10.8	86.0	-86.0	-5771.0	5771.0
		6	-207.3	-185.1	11.1	98.1	-98.1	-4257.1	4257.1
5F	6F	1	179.7	147.2	-16.2	-81.7	81.7	-4789.1	4789.1
		2	151.3	123.3	-14.0	-68.7	68.7	-6591.9	6591.9
		3	11.7	10.1	-0.8	-5.5	5.5	-7225.5	7225.5
		4	-26.9	-24.7	1.1	12.9	-12.9	-7077.3	7077.3
		5	-146.3	-120.2	13.1	66.6	-66.6	-6404.3	6404.3
		6	-171.6	-141.7	15.0	78.3	-78.3	-4736.5	4736.5
4F	5F	1	193.5	156.6	-18.4	-87.5	87.5	-5269.3	5269.3
		2	159.7	127.7	-16.0	-71.8	71.8	-7256.8	7256.8
		3	12.9	10.6	-1.1	-5.9	5.9	-7954.6	7954.6
		4	-28.3	-25.3	1.5	13.4	-13.4	-7788.3	7788.3
		5	-154.0	-124.4	14.8	69.6	-69.6	-7049.8	7049.8
		6	-184.8	-151.0	16.9	83.9	-83.9	-5212.6	5212.6
3F	4F	1	141.3	123.3	-9.0	-66.2	66.2	-5744.5	5744.5
		2	108.2	88.5	-9.8	-49.2	49.2	-7940.1	7940.1
		3	8.8	7.4	-0.7	-4.0	4.0	-8693.5	8693.5
		4	-18.7	-18.0	0.4	9.2	-9.2	-8509.7	8509.7
		5	-104.0	-86.5	8.7	47.6	-47.6	-7714.5	7714.5
		6	-135.1	-119.7	7.7	63.7	-63.7	-5684.4	5684.4
2F	3F	1	108.9	80.6	-14.1	-47.4	47.4	-6208.6	6208.6
		2	75.9	59.5	-8.2	-33.9	33.9	-8653.5	8653.5
		3	5.9	3.5	-1.2	-2.4	2.4	-9451.1	9451.1
		4	-12.5	-10.5	1.0	5.7	-5.7	-9249.9	9249.9
		5	-72.4	-58.3	7.0	32.7	-32.7	-8409.7	8409.7
		6	-104.1	-78.4	12.8	45.6	-45.6	-6146.0	6146.0
1F	2F	1	87.7	113.5	12.9	-43.5	43.5	-6658.3	6658.3
		2	28.5	6.9	-10.8	-7.6	7.6	-9388.5	9388.5
		3	3.6	4.2	0.3	-1.7	1.7	-10218.6	10218.6
		4	-5.9	-7.0	-0.5	2.8	-2.8	-10000.4	10000.4
		5	-26.3	-6.9	9.7	7.2	-7.2	-9127.4	9127.4
		6	-85.0	-113.2	-14.1	42.8	-42.8	-6594.3	6594.3

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-160.1	-11.1	74.5	42.8	-42.8	21.9	-21.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	2	-550.2	-357.8	96.2	227.0	-227.0	89.7	-89.7
		3	-810.7	-566.6	122.1	344.3	-344.3	-10.0	10.0
		4	-817.0	-571.5	122.8	347.1	-347.1	7.9	-7.9
		5	-554.5	-361.2	96.6	228.9	-228.9	-88.7	88.7
		6	-157.8	-9.5	74.2	41.8	-41.8	-20.8	20.8
13F	14F	1	-392.9	-203.9	94.5	149.2	-149.2	112.6	-112.6
		2	-761.4	-609.5	76.0	342.7	-342.7	199.4	-199.4
		3	-928.6	-777.3	75.7	426.5	-426.5	-10.2	10.2
		4	-932.4	-781.1	75.6	428.4	-428.4	5.2	-5.2
		5	-764.2	-612.3	75.9	344.1	-344.1	-196.5	196.5
		6	-391.8	-202.8	94.5	148.7	-148.7	-110.6	110.6
12F	13F	1	-456.8	-327.2	64.8	194.8	-194.8	272.8	-272.8
		2	-952.2	-837.1	57.5	444.6	-444.6	300.1	-300.1
		3	-1128.6	-1009.5	59.5	531.2	-531.2	-12.6	12.6
		4	-1132.7	-1013.5	59.6	533.2	-533.2	5.0	-5.0
		5	-955.1	-840.0	57.6	446.0	-446.0	-295.6	295.6
		6	-455.4	-325.9	64.8	194.1	-194.1	-269.7	269.7
11F	12F	1	-516.4	-413.7	51.4	232.5	-232.5	480.9	-480.9
		2	-1064.9	-978.7	43.1	510.9	-510.9	397.7	-397.7
		3	-1230.5	-1141.0	44.8	592.9	-592.9	-16.9	16.9
		4	-1234.4	-1144.9	44.8	594.8	-594.8	7.1	-7.1
		5	-1067.7	-981.4	43.1	512.3	-512.3	-391.8	391.8
		6	-515.2	-412.4	51.4	231.9	-231.9	-476.8	476.8
10F	11F	1	-583.1	-481.7	50.7	266.2	-266.2	729.5	-729.5
		2	-1212.0	-1151.6	30.2	590.9	-590.9	495.2	-495.2
		3	-1384.0	-1335.5	24.2	679.9	-679.9	-23.1	23.1
		4	-1387.7	-1339.3	24.2	681.8	-681.8	11.1	-11.1
		5	-1214.7	-1154.4	30.2	592.3	-592.3	-487.9	487.9
		6	-581.9	-480.5	50.7	265.6	-265.6	-724.4	724.4
9F	10F	1	-657.3	-898.1	-120.4	386.4	-386.4	1015.1	-1015.1
		2	-1257.4	-1398.9	-70.8	660.0	-660.0	584.1	-584.1
		3	-1356.3	-1410.4	-27.0	687.4	-687.4	-35.2	35.2
		4	-1359.8	-1413.8	-27.0	689.1	-689.1	20.9	-20.9
		5	-1259.6	-1400.5	-70.5	660.9	-660.9	-575.3	575.3
		6	-656.0	-896.6	-120.3	385.7	-385.7	-1009.0	1009.0
8F	9F	1	-962.0	-868.1	47.0	457.5	-457.5	1492.5	-1492.5
		2	-1622.1	-1455.5	83.3	769.4	-769.4	467.7	-467.7
		3	-1236.6	-1275.8	-19.6	628.1	-628.1	-31.2	31.2
		4	-1240.8	-1279.8	-19.5	630.2	-630.2	11.6	-11.6
		5	-1623.8	-1457.0	83.4	770.2	-770.2	-454.8	454.8
		6	-959.3	-865.8	46.7	456.3	-456.3	-1485.0	1485.0
7F	8F	1	-1089.5	-956.8	66.3	511.6	-511.6	1998.8	-1998.8
		2	-1713.1	-1543.4	84.8	814.1	-814.1	332.2	-332.2
		3	-1380.2	-1356.4	11.9	684.1	-684.1	-36.6	36.6
		4	-1383.7	-1359.8	11.9	685.9	-685.9	11.1	-11.1
		5	-1714.5	-1544.7	84.9	814.8	-814.8	-314.6	314.6
		6	-1087.4	-954.9	66.3	510.6	-510.6	-1989.8	1989.8
6F	7F	1	-1164.1	-1040.3	61.9	551.1	-551.1	2550.8	-2550.8
		2	-1830.0	-1667.1	81.4	874.3	-874.3	168.9	-168.9
		3	-1414.7	-1414.0	0.4	707.2	-707.2	-41.1	41.1
		4	-1417.9	-1417.1	0.4	708.7	-708.7	10.0	-10.0
		5	-1831.3	-1668.3	81.5	874.9	-874.9	-146.5	146.5
		6	-1162.0	-1038.5	61.8	550.1	-550.1	-2540.6	2540.6
5F	6F	1	-1243.9	-1206.7	18.6	612.6	-612.6	3149.0	-3149.0
		2	-1889.1	-1758.6	65.3	911.9	-911.9	-29.2	29.2
		3	-1427.2	-1475.3	-24.1	725.6	-725.6	-44.8	44.8
		4	-1429.7	-1477.6	-24.0	726.8	-726.8	8.5	-8.5
		5	-1890.2	-1759.5	65.4	912.4	-912.4	56.2	-56.2
		6	-1242.2	-1205.3	18.4	611.9	-611.9	-3137.7	3137.7
4F	5F	1	-1210.2	-1182.7	13.8	598.2	-598.2	3789.8	-3789.8
		2	-2003.8	-1858.6	72.6	965.6	-965.6	-256.0	256.0
		3	-1453.6	-1495.5	-20.9	737.3	-737.3	-48.3	48.3
		4	-1456.3	-1497.8	-20.7	738.5	-738.5	7.1	-7.1
		5	-2004.8	-1859.4	72.7	966.1	-966.1	287.6	-287.6
		6	-1208.5	-1181.3	13.6	597.4	-597.4	-3777.6	3777.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	1	-1314.1	-1310.7	1.7	656.2	-656.2	4458.6	-4458.6
		2	-1999.8	-1956.6	21.6	989.1	-989.1	-511.8	511.8
		3	-1422.3	-1546.8	-62.3	742.3	-742.3	-50.8	50.8
		4	-1424.0	-1548.4	-62.2	743.1	-743.1	5.1	-5.1
		5	-2000.5	-1957.1	21.7	989.4	-989.4	547.7	-547.7
		6	-1313.0	-1309.8	1.6	655.7	-655.7	-4445.7	4445.7
2F	3F	1	-1231.1	-1650.5	-209.7	720.4	-720.4	5143.2	-5143.2
		2	-1872.4	-2168.6	-148.1	1010.3	-1010.3	-800.6	800.6
		3	-1254.0	-1690.0	-218.0	736.0	-736.0	-49.4	49.4
		4	-1255.2	-1691.1	-217.9	736.6	-736.6	0.5	-0.5
		5	-1872.9	-2169.0	-148.1	1010.5	-1010.5	839.8	-839.8
		6	-1230.2	-1649.9	-209.8	720.0	-720.0	-5129.8	5129.8
1F	2F	1	-492.2	-2643.6	-1075.7	678.0	-678.0	5725.5	-5725.5
		2	-1031.0	-3288.2	-1128.6	933.9	-933.9	-1060.7	1060.7
		3	-615.7	-2963.3	-1173.8	773.8	-773.8	-42.8	42.8
		4	-616.2	-2963.6	-1173.7	774.0	-774.0	-8.1	8.1
		5	-1031.2	-3288.3	-1128.6	933.9	-933.9	1102.0	-1102.0
		6	-491.8	-2643.4	-1075.8	677.9	-677.9	-5711.8	5711.8

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	160.1	11.1	-74.5	-42.8	42.8	-21.9	21.9
		2	550.2	357.8	-96.2	-227.0	227.0	-89.7	89.7
		3	810.7	566.6	-122.1	-344.3	344.3	10.0	-10.0
		4	817.0	571.5	-122.8	-347.1	347.1	-7.9	7.9
		5	554.5	361.2	-96.6	-228.9	228.9	88.7	-88.7
		6	157.8	9.5	-74.2	-41.8	41.8	20.8	-20.8
13F	14F	1	392.9	203.9	-94.5	-149.2	149.2	-112.6	112.6
		2	761.4	609.5	-76.0	-342.7	342.7	-199.4	199.4
		3	928.6	777.3	-75.7	-426.5	426.5	10.2	-10.2
		4	932.4	781.1	-75.6	-428.4	428.4	-5.2	5.2
		5	764.2	612.3	-75.9	-344.1	344.1	196.5	-196.5
		6	391.8	202.8	-94.5	-148.7	148.7	110.6	-110.6
12F	13F	1	456.8	327.2	-64.8	-194.8	194.8	-272.8	272.8
		2	952.2	837.1	-57.5	-444.6	444.6	-300.1	300.1
		3	1128.6	1009.5	-59.5	-531.2	531.2	12.6	-12.6
		4	1132.7	1013.5	-59.6	-533.2	533.2	-5.0	5.0
		5	955.1	840.0	-57.6	-446.0	446.0	295.6	-295.6
		6	455.4	325.9	-64.8	-194.1	194.1	269.7	-269.7
11F	12F	1	516.4	413.7	-51.4	-232.5	232.5	-480.9	480.9
		2	1064.9	978.7	-43.1	-510.9	510.9	-397.7	397.7
		3	1230.5	1141.0	-44.8	-592.9	592.9	16.9	-16.9
		4	1234.4	1144.9	-44.8	-594.8	594.8	-7.1	7.1
		5	1067.7	981.4	-43.1	-512.3	512.3	391.8	-391.8
		6	515.2	412.4	-51.4	-231.9	231.9	476.8	-476.8
10F	11F	1	583.1	481.7	-50.7	-266.2	266.2	-729.5	729.5
		2	1212.0	1151.6	-30.2	-590.9	590.9	-495.2	495.2
		3	1384.0	1335.5	-24.2	-679.9	679.9	23.1	-23.1
		4	1387.7	1339.3	-24.2	-681.8	681.8	-11.1	11.1
		5	1214.7	1154.4	-30.2	-592.3	592.3	487.9	-487.9
		6	581.9	480.5	-50.7	-265.6	265.6	724.4	-724.4
9F	10F	1	657.3	898.1	120.4	-386.4	386.4	-1015.1	1015.1
		2	1257.4	1398.9	70.8	-660.0	660.0	-584.1	584.1
		3	1356.3	1410.4	27.0	-687.4	687.4	35.2	-35.2
		4	1359.8	1413.8	27.0	-689.1	689.1	-20.9	20.9
		5	1259.6	1400.5	70.5	-660.9	660.9	575.3	-575.3
		6	656.0	896.6	120.3	-385.7	385.7	1009.0	-1009.0
8F	9F	1	962.0	868.1	-47.0	-457.5	457.5	-1492.5	1492.5
		2	1622.1	1455.5	-83.3	-769.4	769.4	-467.7	467.7
		3	1236.6	1275.8	19.6	-628.1	628.1	31.2	-31.2
		4	1240.8	1279.8	19.5	-630.2	630.2	-11.6	11.6
		5	1623.8	1457.0	-83.4	-770.2	770.2	454.8	-454.8
		6	959.3	865.8	-46.7	-456.3	456.3	1485.0	-1485.0
7F	8F	1	1089.5	956.8	-66.3	-511.6	511.6	-1998.8	1998.8
		2	1713.1	1543.4	-84.8	-814.1	814.1	-332.2	332.2

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	1380.2	1356.4	-11.9	-684.1	684.1	36.6	-36.6
		4	1383.7	1359.8	-11.9	-685.9	685.9	-11.1	11.1
		5	1714.5	1544.7	-84.9	-814.8	814.8	314.6	-314.6
		6	1087.4	954.9	-66.3	-510.6	510.6	1989.8	-1989.8
6F	7F	1	1164.1	1040.3	-61.9	-551.1	551.1	-2550.8	2550.8
		2	1830.0	1667.1	-81.4	-874.3	874.3	-168.9	168.9
		3	1414.7	1414.0	-0.4	-707.2	707.2	41.1	-41.1
		4	1417.9	1417.1	-0.4	-708.7	708.7	-10.0	10.0
		5	1831.3	1668.3	-81.5	-874.9	874.9	146.5	-146.5
		6	1162.0	1038.5	-61.8	-550.1	550.1	2540.6	-2540.6
5F	6F	1	1243.9	1206.7	-18.6	-612.6	612.6	-3149.0	3149.0
		2	1889.1	1758.6	-65.3	-911.9	911.9	29.2	-29.2
		3	1427.2	1475.3	24.1	-725.6	725.6	44.8	-44.8
		4	1429.7	1477.6	24.0	-726.8	726.8	-8.5	8.5
		5	1890.2	1759.5	-65.4	-912.4	912.4	-56.2	56.2
		6	1242.2	1205.3	-18.4	-611.9	611.9	3137.7	-3137.7
4F	5F	1	1210.2	1182.7	-13.8	-598.2	598.2	-3789.8	3789.8
		2	2003.8	1858.6	-72.6	-965.6	965.6	256.0	-256.0
		3	1453.6	1495.5	20.9	-737.3	737.3	48.3	-48.3
		4	1456.3	1497.8	20.7	-738.5	738.5	-7.1	7.1
		5	2004.8	1859.4	-72.7	-966.1	966.1	-287.6	287.6
		6	1208.5	1181.3	-13.6	-597.4	597.4	3777.6	-3777.6
3F	4F	1	1314.1	1310.7	-1.7	-656.2	656.2	-4458.6	4458.6
		2	1999.8	1956.6	-21.6	-989.1	989.1	511.8	-511.8
		3	1422.3	1546.8	62.3	-742.3	742.3	50.8	-50.8
		4	1424.0	1548.4	62.2	-743.1	743.1	-5.1	5.1
		5	2000.5	1957.1	-21.7	-989.4	989.4	-547.7	547.7
		6	1313.0	1309.8	-1.6	-655.7	655.7	4445.7	-4445.7
2F	3F	1	1231.1	1650.5	209.7	-720.4	720.4	-5143.2	5143.2
		2	1872.4	2168.6	148.1	-1010.3	1010.3	800.6	-800.6
		3	1254.0	1690.0	218.0	-736.0	736.0	49.4	-49.4
		4	1255.2	1691.1	217.9	-736.6	736.6	-0.5	0.5
		5	1872.9	2169.0	148.1	-1010.5	1010.5	-839.8	839.8
		6	1230.2	1649.9	209.8	-720.0	720.0	5129.8	-5129.8
1F	2F	1	492.2	2643.6	1075.7	-678.0	678.0	-5725.5	5725.5
		2	1031.0	3288.2	1128.6	-933.9	933.9	1060.7	-1060.7
		3	615.7	2963.3	1173.8	-773.8	773.8	42.8	-42.8
		4	616.2	2963.6	1173.7	-774.0	774.0	8.1	-8.1
		5	1031.2	3288.3	1128.6	-933.9	933.9	-1102.0	1102.0
		6	491.8	2643.4	1075.8	-677.9	677.9	5711.8	-5711.8

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	-77.2	9.3	36.7	53.2	34.3	0.0	0.0
	2	3	-64.8	17.1	41.0	51.5	38.3	0.0	0.0
	3	4	-14.4	76.5	36.5	36.2	53.5	0.0	0.0
	4	5	-35.2	69.2	27.7	39.0	48.5	0.0	0.0
	5	6	-33.6	58.4	33.9	40.3	47.2	0.0	0.0
14F	1	2	-78.8	-40.8	4.0	29.4	-3.8	0.0	0.0
	2	3	-69.1	18.9	41.6	53.9	39.9	0.0	0.0
	3	4	-14.5	81.8	37.4	37.5	56.2	0.0	0.0
	4	5	0.3	33.3	6.5	8.1	17.4	0.0	0.0
	5	6	24.0	57.6	6.2	1.4	24.1	0.0	0.0
13F	1	2	-68.7	-35.4	6.3	27.2	-1.7	0.0	0.0
	2	3	-70.9	18.7	40.8	54.1	39.6	0.0	0.0
	3	4	-14.9	80.9	37.7	37.7	56.1	0.0	0.0
	4	5	-0.5	32.8	6.4	8.3	17.3	0.0	0.0
	5	6	19.0	49.1	7.9	3.3	22.2	0.0	0.0
12F	1	2	-91.0	-54.2	6.6	34.1	-6.3	0.0	0.0
	2	3	-62.9	31.8	36.2	50.1	41.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	3	4	-27.5	73.7	33.0	39.3	52.2	0.0	0.0
	4	5	6.4	40.4	8.1	7.4	20.4	0.0	0.0
	5	6	27.9	62.6	7.7	1.3	26.5	0.0	0.0
11F	1	2	-92.4	-55.0	6.3	34.4	-6.6	0.0	0.0
	2	3	-64.8	31.9	35.2	50.3	41.2	0.0	0.0
	3	4	-27.8	74.1	32.6	39.3	52.2	0.0	0.0
	4	5	7.2	41.9	7.7	7.1	20.7	0.0	0.0
	5	6	29.1	63.6	7.8	1.0	26.8	0.0	0.0
10F	1	2	-84.3	-47.4	6.6	32.2	-4.4	0.0	0.0
	2	3	-63.1	33.9	35.0	49.8	41.7	0.0	0.0
	3	4	-29.8	72.3	32.5	39.9	51.6	0.0	0.0
	4	5	4.5	39.4	7.6	7.8	20.0	0.0	0.0
	5	6	24.5	58.6	8.0	2.4	25.5	0.0	0.0
9F	1	2	-88.2	-51.1	6.5	33.3	-5.4	0.0	0.0
	2	3	-73.0	23.8	37.2	53.7	40.1	0.0	0.0
	3	4	-18.1	84.3	34.4	37.7	56.1	0.0	0.0
	4	5	6.9	42.2	7.4	7.1	20.7	0.0	0.0
	5	6	27.9	62.1	7.9	1.4	26.4	0.0	0.0
8F	1	2	-88.0	-51.7	6.9	33.3	-5.5	0.0	0.0
	2	3	-77.2	24.5	34.8	54.2	39.6	0.0	0.0
	3	4	-18.5	87.0	32.8	37.4	56.4	0.0	0.0
	4	5	9.2	43.9	7.7	6.5	21.3	0.0	0.0
	5	6	28.1	62.3	8.0	1.4	26.5	0.0	0.0
7F	1	2	-78.0	-41.9	7.0	30.6	-2.7	0.0	0.0
	2	3	-73.2	28.9	34.5	53.0	40.7	0.0	0.0
	3	4	-23.5	82.2	32.7	38.7	55.0	0.0	0.0
	4	5	4.9	39.8	7.6	7.7	20.1	0.0	0.0
	5	6	21.9	55.7	8.1	3.1	24.7	0.0	0.0
6F	1	2	-67.6	-31.7	7.1	27.7	0.1	0.0	0.0
	2	3	-69.4	33.8	34.0	51.8	41.9	0.0	0.0
	3	4	-28.9	77.3	32.5	40.2	53.6	0.0	0.0
	4	5	0.6	35.7	7.5	8.9	19.0	0.0	0.0
	5	6	15.5	49.0	8.3	5.0	22.9	0.0	0.0
5F	1	2	-61.9	-26.7	7.4	26.2	1.6	0.0	0.0
	2	3	-69.9	36.6	32.4	51.5	42.3	0.0	0.0
	3	4	-32.3	76.2	31.4	40.8	53.0	0.0	0.0
	4	5	-0.6	34.2	7.7	9.2	18.6	0.0	0.0
	5	6	11.8	45.2	8.3	6.0	21.8	0.0	0.0
4F	1	2	-54.8	-20.0	7.6	24.3	3.5	0.0	0.0
	2	3	-69.0	39.9	31.2	50.9	42.8	0.0	0.0
	3	4	-36.3	73.8	30.5	41.7	52.1	0.0	0.0
	4	5	-2.7	31.7	7.8	9.9	17.9	0.0	0.0
	5	6	7.2	40.6	8.3	7.3	20.5	0.0	0.0
3F	1	2	-42.3	-8.0	7.9	20.9	6.9	0.0	0.0
	2	3	-64.4	45.2	30.8	49.5	44.2	0.0	0.0
	3	4	-42.6	67.8	30.4	43.4	50.4	0.0	0.0
	4	5	-7.7	26.9	7.8	11.2	16.6	0.0	0.0
	5	6	-0.4	32.5	8.6	9.5	18.4	0.0	0.0
2F	1	2	-31.9	5.4	7.6	18.2	10.9	0.0	0.0
	2	3	-58.9	52.3	31.1	48.4	46.6	0.0	0.0
	3	4	-50.8	61.4	30.7	46.1	49.0	0.0	0.0
	4	5	-14.2	21.9	8.1	13.5	15.6	0.0	0.0
	5	6	-8.3	27.2	8.5	11.9	17.2	0.0	0.0
1F	1	2	-39.2	335.8	249.3	185.5	267.8	0.0	0.0
	2	3	-343.5	274.5	127.8	236.2	217.1	0.0	0.0
	3	4	-275.3	285.1	156.6	225.3	228.0	0.0	0.0
	4	5	-270.5	339.3	131.9	217.1	236.2	0.0	0.0
	5	6	-341.9	38.5	246.5	268.8	184.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	1	2	74.0	42.3	15.9	-16.2	16.2	0.0	0.0
	2	3	153.9	131.0	11.5	-39.6	39.6	0.0	0.0
	3	4	121.5	119.5	1.0	-33.5	33.5	0.0	0.0
	4	5	118.2	133.2	-7.5	-34.9	34.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	5	6	29.5	66.3	-18.4	-13.3	13.3	0.0	0.0
14F	1	2	143.2	116.7	13.2	-36.1	36.1	0.0	0.0
	2	3	305.1	275.8	14.7	-80.7	80.7	0.0	0.0
	3	4	280.8	302.3	-10.8	-81.0	81.0	0.0	0.0
	4	5	167.9	179.6	-5.8	-48.3	48.3	0.0	0.0
	5	6	125.7	141.5	-7.9	-37.1	37.1	0.0	0.0
13F	1	2	211.4	172.1	19.6	-53.3	53.3	0.0	0.0
	2	3	380.7	342.4	19.1	-100.4	100.4	0.0	0.0
	3	4	346.5	377.8	-15.7	-100.6	100.6	0.0	0.0
	4	5	208.2	223.7	-7.7	-60.0	60.0	0.0	0.0
	5	6	191.1	213.7	-11.3	-56.2	56.2	0.0	0.0
12F	1	2	382.4	341.4	20.5	-100.5	100.5	0.0	0.0
	2	3	348.2	347.2	0.5	-96.6	96.6	0.0	0.0
	3	4	347.6	343.3	2.1	-96.0	96.0	0.0	0.0
	4	5	383.2	380.5	1.3	-106.1	106.1	0.0	0.0
	5	6	310.3	365.2	-27.5	-93.8	93.8	0.0	0.0
11F	1	2	473.6	423.0	25.3	-124.5	124.5	0.0	0.0
	2	3	400.6	395.1	2.8	-110.5	110.5	0.0	0.0
	3	4	396.5	399.0	-1.3	-110.5	110.5	0.0	0.0
	4	5	452.2	453.1	-0.4	-125.7	125.7	0.0	0.0
	5	6	403.7	458.3	-27.3	-119.7	119.7	0.0	0.0
10F	1	2	512.1	459.9	26.1	-135.0	135.0	0.0	0.0
	2	3	428.8	427.3	0.7	-118.9	118.9	0.0	0.0
	3	4	428.9	428.8	0.0	-119.1	119.1	0.0	0.0
	4	5	476.3	472.1	2.1	-131.7	131.7	0.0	0.0
	5	6	434.2	496.5	-31.2	-129.3	129.3	0.0	0.0
9F	1	2	507.4	449.7	28.9	-132.9	132.9	0.0	0.0
	2	3	604.0	582.5	10.7	-164.8	164.8	0.0	0.0
	3	4	582.5	600.9	-9.2	-164.4	164.4	0.0	0.0
	4	5	475.2	488.8	-6.8	-133.9	133.9	0.0	0.0
	5	6	460.9	504.5	-21.8	-134.1	134.1	0.0	0.0
8F	1	2	526.6	484.6	21.0	-140.4	140.4	0.0	0.0
	2	3	663.0	650.5	6.2	-182.4	182.4	0.0	0.0
	3	4	650.3	660.8	-5.3	-182.1	182.1	0.0	0.0
	4	5	507.4	516.6	-4.6	-142.2	142.2	0.0	0.0
	5	6	488.4	521.5	-16.5	-140.3	140.3	0.0	0.0
7F	1	2	564.0	517.1	23.4	-150.2	150.2	0.0	0.0
	2	3	681.8	668.8	6.5	-187.6	187.6	0.0	0.0
	3	4	668.6	681.2	-6.3	-187.5	187.5	0.0	0.0
	4	5	522.2	531.4	-4.6	-146.3	146.3	0.0	0.0
	5	6	523.6	560.0	-18.2	-150.5	150.5	0.0	0.0
6F	1	2	595.5	545.5	25.0	-158.5	158.5	0.0	0.0
	2	3	696.4	684.3	6.0	-191.8	191.8	0.0	0.0
	3	4	684.8	698.2	-6.7	-192.1	192.1	0.0	0.0
	4	5	531.9	540.4	-4.3	-148.9	148.9	0.0	0.0
	5	6	554.3	593.2	-19.5	-159.4	159.4	0.0	0.0
5F	1	2	629.0	590.6	19.2	-169.4	169.4	0.0	0.0
	2	3	748.9	739.4	4.7	-206.7	206.7	0.0	0.0
	3	4	739.5	750.6	-5.6	-207.0	207.0	0.0	0.0
	4	5	564.0	570.6	-3.3	-157.6	157.6	0.0	0.0
	5	6	597.2	626.5	-14.6	-170.0	170.0	0.0	0.0
4F	1	2	642.3	613.8	14.2	-174.5	174.5	0.0	0.0
	2	3	774.6	767.4	3.6	-214.2	214.2	0.0	0.0
	3	4	767.2	776.2	-4.5	-214.4	214.4	0.0	0.0
	4	5	574.9	579.9	-2.5	-160.4	160.4	0.0	0.0
	5	6	618.6	639.8	-10.6	-174.8	174.8	0.0	0.0
3F	1	2	632.8	603.3	14.8	-171.7	171.7	0.0	0.0
	2	3	741.3	735.0	3.2	-205.0	205.0	0.0	0.0
	3	4	736.0	745.1	-4.6	-205.7	205.7	0.0	0.0
	4	5	547.5	551.8	-2.2	-152.7	152.7	0.0	0.0
	5	6	610.6	632.8	-11.1	-172.7	172.7	0.0	0.0
2F	1	2	549.8	522.9	13.5	-149.0	149.0	0.0	0.0
	2	3	624.7	618.7	3.0	-172.7	172.7	0.0	0.0
	3	4	620.7	630.0	-4.6	-173.7	173.7	0.0	0.0
	4	5	460.3	464.3	-2.0	-128.4	128.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	5	6	533.2	552.6	-9.7	-150.8	150.8	0.0	0.0
1F	1	2	1084.3	751.1	166.6	-254.9	254.9	0.0	0.0
	2	3	570.3	644.8	-37.2	-168.8	168.8	0.0	0.0
	3	4	688.1	675.6	6.2	-189.4	189.4	0.0	0.0
	4	5	616.2	543.7	36.3	-161.1	161.1	0.0	0.0
	5	6	736.3	1084.5	-174.1	-252.9	252.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	1	2	-74.0	-42.3	-15.9	16.2	-16.2	0.0	0.0
	2	3	-153.9	-131.0	-11.5	39.6	-39.6	0.0	0.0
	3	4	-121.5	-119.5	-1.0	33.5	-33.5	0.0	0.0
	4	5	-118.2	-133.2	7.5	34.9	-34.9	0.0	0.0
	5	6	-29.5	-66.3	18.4	13.3	-13.3	0.0	0.0
14F	1	2	-143.2	-116.7	-13.2	36.1	-36.1	0.0	0.0
	2	3	-305.1	-275.8	-14.7	80.7	-80.7	0.0	0.0
	3	4	-280.8	-302.3	10.8	81.0	-81.0	0.0	0.0
	4	5	-167.9	-179.6	5.8	48.3	-48.3	0.0	0.0
	5	6	-125.7	-141.5	7.9	37.1	-37.1	0.0	0.0
13F	1	2	-211.4	-172.1	-19.6	53.3	-53.3	0.0	0.0
	2	3	-380.7	-342.4	-19.1	100.4	-100.4	0.0	0.0
	3	4	-346.5	-377.8	15.7	100.6	-100.6	0.0	0.0
	4	5	-208.2	-223.7	7.7	60.0	-60.0	0.0	0.0
	5	6	-191.1	-213.7	11.3	56.2	-56.2	0.0	0.0
12F	1	2	-382.4	-341.4	-20.5	100.5	-100.5	0.0	0.0
	2	3	-348.2	-347.2	-0.5	96.6	-96.6	0.0	0.0
	3	4	-347.6	-343.3	-2.1	96.0	-96.0	0.0	0.0
	4	5	-383.2	-380.5	-1.3	106.1	-106.1	0.0	0.0
	5	6	-310.3	-365.2	27.5	93.8	-93.8	0.0	0.0
11F	1	2	-473.6	-423.0	-25.3	124.5	-124.5	0.0	0.0
	2	3	-400.6	-395.1	-2.8	110.5	-110.5	0.0	0.0
	3	4	-396.5	-399.0	1.3	110.5	-110.5	0.0	0.0
	4	5	-452.2	-453.1	0.4	125.7	-125.7	0.0	0.0
	5	6	-403.7	-458.3	27.3	119.7	-119.7	0.0	0.0
10F	1	2	-512.1	-459.9	-26.1	135.0	-135.0	0.0	0.0
	2	3	-428.8	-427.3	-0.7	118.9	-118.9	0.0	0.0
	3	4	-428.9	-428.8	-0.0	119.1	-119.1	0.0	0.0
	4	5	-476.3	-472.1	-2.1	131.7	-131.7	0.0	0.0
	5	6	-434.2	-496.5	31.2	129.3	-129.3	0.0	0.0
9F	1	2	-507.4	-449.7	-28.9	132.9	-132.9	0.0	0.0
	2	3	-604.0	-582.5	-10.7	164.8	-164.8	0.0	0.0
	3	4	-582.5	-600.9	9.2	164.4	-164.4	0.0	0.0
	4	5	-475.2	-488.8	6.8	133.9	-133.9	0.0	0.0
	5	6	-460.9	-504.5	21.8	134.1	-134.1	0.0	0.0
8F	1	2	-526.6	-484.6	-21.0	140.4	-140.4	0.0	0.0
	2	3	-663.0	-650.5	-6.2	182.4	-182.4	0.0	0.0
	3	4	-650.3	-660.8	5.3	182.1	-182.1	0.0	0.0
	4	5	-507.4	-516.6	4.6	142.2	-142.2	0.0	0.0
	5	6	-488.4	-521.5	16.5	140.3	-140.3	0.0	0.0
7F	1	2	-564.0	-517.1	-23.4	150.2	-150.2	0.0	0.0
	2	3	-681.8	-668.8	-6.5	187.6	-187.6	0.0	0.0
	3	4	-668.6	-681.2	6.3	187.5	-187.5	0.0	0.0
	4	5	-522.2	-531.4	4.6	146.3	-146.3	0.0	0.0
	5	6	-523.6	-560.0	18.2	150.5	-150.5	0.0	0.0
6F	1	2	-595.5	-545.5	-25.0	158.5	-158.5	0.0	0.0
	2	3	-696.4	-684.3	-6.0	191.8	-191.8	0.0	0.0
	3	4	-684.8	-698.2	6.7	192.1	-192.1	0.0	0.0
	4	5	-531.9	-540.4	4.3	148.9	-148.9	0.0	0.0
	5	6	-554.3	-593.2	19.5	159.4	-159.4	0.0	0.0
5F	1	2	-629.0	-590.6	-19.2	169.4	-169.4	0.0	0.0
	2	3	-748.9	-739.4	-4.7	206.7	-206.7	0.0	0.0
	3	4	-739.5	-750.6	5.6	207.0	-207.0	0.0	0.0
	4	5	-564.0	-570.6	3.3	157.6	-157.6	0.0	0.0
	5	6	-597.2	-626.5	14.6	170.0	-170.0	0.0	0.0
4F	1	2	-642.3	-613.8	-14.2	174.5	-174.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	2	3	-774.6	-767.4	-3.6	214.2	-214.2	0.0	0.0
	3	4	-767.2	-776.2	4.5	214.4	-214.4	0.0	0.0
	4	5	-574.9	-579.9	2.5	160.4	-160.4	0.0	0.0
	5	6	-618.6	-639.8	10.6	174.8	-174.8	0.0	0.0
3F	1	2	-632.8	-603.3	-14.8	171.7	-171.7	0.0	0.0
	2	3	-741.3	-735.0	-3.2	205.0	-205.0	0.0	0.0
	3	4	-736.0	-745.1	4.6	205.7	-205.7	0.0	0.0
	4	5	-547.5	-551.8	2.2	152.7	-152.7	0.0	0.0
	5	6	-610.6	-632.8	11.1	172.7	-172.7	0.0	0.0
2F	1	2	-549.8	-522.9	-13.5	149.0	-149.0	0.0	0.0
	2	3	-624.7	-618.7	-3.0	172.7	-172.7	0.0	0.0
	3	4	-620.7	-630.0	4.6	173.7	-173.7	0.0	0.0
	4	5	-460.3	-464.3	2.0	128.4	-128.4	0.0	0.0
	5	6	-533.2	-552.6	9.7	150.8	-150.8	0.0	0.0
1F	1	2	-1084.3	-751.1	-166.6	254.9	-254.9	0.0	0.0
	2	3	-570.3	-644.8	37.2	168.8	-168.8	0.0	0.0
	3	4	-688.1	-675.6	-6.2	189.4	-189.4	0.0	0.0
	4	5	-616.2	-543.7	-36.3	161.1	-161.1	0.0	0.0
	5	6	-736.3	-1084.5	174.1	252.9	-252.9	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	77.2	54.0	-11.6	-32.8	32.8	-135.3	135.3
		2	55.5	56.6	0.6	-28.0	28.0	-211.3	211.3
		3	-2.7	-2.6	0.1	1.3	-1.3	-200.6	200.6
		4	-41.3	-42.0	-0.4	20.8	-20.8	-224.8	224.8
		5	-35.7	-33.1	1.3	17.2	-17.2	-222.3	222.3
		6	-58.4	-40.2	9.1	24.7	-24.7	-129.4	129.4
13F	14F	1	24.8	32.1	3.6	-14.2	14.2	-280.8	280.8
		2	53.3	54.1	0.4	-26.8	26.8	-440.1	440.1
		3	-1.9	-1.8	0.0	0.9	-0.9	-462.5	462.5
		4	-40.1	-41.6	-0.8	20.4	-20.4	-454.3	454.3
		5	-24.2	-25.8	-0.8	12.5	-12.5	-402.1	402.1
		6	-17.4	-23.0	-2.8	10.1	-10.1	-269.6	269.6
12F	13F	1	36.7	41.5	2.4	-19.4	19.4	-413.5	413.5
		2	52.2	54.9	1.4	-26.6	26.6	-655.4	655.4
		3	-1.9	-2.1	-0.1	1.0	-1.0	-707.9	707.9
		4	-38.8	-38.7	0.0	19.3	-19.3	-667.0	667.0
		5	-25.9	-30.4	-2.2	14.0	-14.0	-567.0	567.0
		6	-26.1	-28.9	-1.4	13.7	-13.7	-397.2	397.2
11F	12F	1	49.5	49.2	-0.1	-24.7	24.7	-556.7	556.7
		2	62.1	63.3	0.6	-31.3	31.3	-869.6	869.6
		3	-2.2	-2.2	-0.0	1.1	-1.1	-964.8	964.8
		4	-41.4	-42.6	-0.6	21.0	-21.0	-882.6	882.6
		5	-37.9	-38.0	-0.1	19.0	-19.0	-740.1	740.1
		6	-33.7	-33.8	-0.0	16.9	-16.9	-532.8	532.8
10F	11F	1	43.2	45.8	1.3	-22.3	22.3	-700.9	700.9
		2	56.6	59.4	1.4	-29.0	29.0	-1084.5	1084.5
		3	-1.8	-2.1	-0.1	1.0	-1.0	-1222.4	1222.4
		4	-38.7	-40.7	-1.0	19.8	-19.8	-1098.4	1098.4
		5	-33.0	-34.5	-0.7	16.9	-16.9	-913.3	913.3
		6	-29.8	-31.6	-0.9	15.3	-15.3	-669.4	669.4
9F	10F	1	38.5	37.3	-0.6	-18.9	18.9	-839.6	839.6
		2	51.1	50.8	-0.1	-25.3	25.3	-1296.5	1296.5
		3	-2.0	-2.1	-0.0	1.0	-1.0	-1476.3	1476.3
		4	-36.1	-36.5	-0.2	18.1	-18.1	-1309.7	1309.7
		5	-29.4	-28.8	0.3	14.5	-14.5	-1082.5	1082.5
		6	-27.0	-26.1	0.5	13.2	-13.2	-801.1	801.1
8F	9F	1	50.9	49.1	-0.9	-25.0	25.0	-984.9	984.9
		2	73.2	71.6	-0.8	-36.2	36.2	-1531.8	1531.8
		3	-3.6	-3.4	0.1	1.8	-1.8	-1747.7	1747.7
		4	-54.6	-53.4	0.6	27.0	-27.0	-1549.7	1549.7
		5	-41.3	-40.4	0.4	20.4	-20.4	-1276.4	1276.4
		6	-36.1	-34.9	0.6	17.7	-17.7	-939.3	939.3
7F	8F	1	38.9	41.5	1.3	-20.1	20.1	-1132.1	1132.1

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	2	57.4	61.2	1.9	-29.6	29.6	-1772.6	1772.6
		3	-2.5	-2.9	-0.2	1.4	-1.4	-2023.9	2023.9
		4	-42.7	-46.2	-1.7	22.2	-22.2	-1794.6	1794.6
		5	-31.6	-33.6	-1.0	16.3	-16.3	-1475.2	1475.2
		6	-27.4	-29.7	-1.1	14.3	-14.3	-1079.1	1079.1
6F	7F	1	36.5	38.1	0.8	-18.6	18.6	-1272.7	1272.7
		2	53.9	56.5	1.3	-27.6	27.6	-2005.9	2005.9
		3	-2.5	-2.9	-0.2	1.3	-1.3	-2293.1	2293.1
		4	-40.9	-43.6	-1.3	21.1	-21.1	-2028.7	2028.7
		5	-28.2	-29.3	-0.6	14.4	-14.4	-1664.2	1664.2
		6	-26.1	-27.7	-0.8	13.4	-13.4	-1213.6	1213.6
5F	6F	1	29.6	27.7	-0.9	-14.3	14.3	-1406.7	1406.7
		2	44.5	42.3	-1.1	-21.7	21.7	-2231.7	2231.7
		3	-2.0	-2.2	-0.1	1.0	-1.0	-2555.3	2555.3
		4	-34.3	-33.3	0.5	16.9	-16.9	-2251.5	2251.5
		5	-21.9	-20.9	0.5	10.7	-10.7	-1843.3	1843.3
		6	-21.3	-20.5	0.4	10.4	-10.4	-1342.3	1342.3
4F	5F	1	34.3	31.0	-1.6	-16.3	16.3	-1541.0	1541.0
		2	54.3	50.8	-1.8	-26.3	26.3	-2462.8	2462.8
		3	-2.1	-2.4	-0.1	1.1	-1.1	-2822.8	2822.8
		4	-42.3	-40.5	0.9	20.7	-20.7	-2477.0	2477.0
		5	-25.0	-23.4	0.8	12.1	-12.1	-2025.4	2025.4
		6	-24.7	-23.1	0.8	11.9	-11.9	-1472.0	1472.0
3F	4F	1	23.8	25.1	0.7	-12.2	12.2	-1674.7	1674.7
		2	38.2	38.6	0.2	-19.2	19.2	-2696.2	2696.2
		3	-1.2	-1.7	-0.2	0.7	-0.7	-3092.8	3092.8
		4	-30.6	-32.5	-1.0	15.8	-15.8	-2701.6	2701.6
		5	-15.5	-15.5	0.0	7.8	-7.8	-2207.4	2207.4
		6	-17.5	-19.8	-1.1	9.3	-9.3	-1601.7	1601.7
2F	3F	1	17.2	11.7	-2.8	-7.2	7.2	-1800.0	1800.0
		2	33.7	35.7	1.0	-17.4	17.4	-2920.4	2920.4
		3	-1.0	-1.7	-0.4	0.7	-0.7	-3354.0	3354.0
		4	-27.6	-29.7	-1.0	14.3	-14.3	-2912.4	2912.4
		5	-11.0	-11.3	-0.2	5.6	-5.6	-2377.3	2377.3
		6	-12.7	-8.9	1.9	5.4	-5.4	-1724.3	1724.3
1F	2F	1	20.2	39.2	9.5	-12.8	12.8	-1924.1	1924.1
		2	17.8	7.7	-5.0	-5.5	5.5	-3145.3	3145.3
		3	0.2	0.9	0.4	-0.2	0.2	-3617.6	3617.6
		4	-17.5	-14.6	1.4	6.9	-6.9	-3119.6	3119.6
		5	-2.4	2.6	2.5	-0.1	0.1	-2544.3	2544.3
		6	-18.2	-38.5	-10.1	12.3	-12.3	-1847.3	1847.3

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	-74.0	-41.8	16.1	29.0	-29.0	25.8	-25.8
		2	-196.2	-167.0	14.6	90.8	-90.8	18.7	-18.7
		3	-252.4	-229.1	11.7	120.4	-120.4	-6.8	6.8
		4	-237.7	-198.7	19.5	109.1	-109.1	6.3	-6.3
		5	-162.7	-126.4	18.1	72.3	-72.3	-20.8	20.8
		6	-66.3	-37.8	14.2	26.0	-26.0	-23.2	23.2
13F	14F	1	-101.4	-74.6	13.4	44.0	-44.0	72.2	-72.2
		2	-254.9	-244.4	5.2	124.8	-124.8	55.4	-55.4
		3	-327.5	-325.1	1.2	163.1	-163.1	-8.0	8.0
		4	-271.5	-261.0	5.3	133.1	-133.1	-19.5	19.5
		5	-178.8	-168.6	5.1	86.9	-86.9	-29.3	29.3
		6	-103.7	-78.1	12.8	45.4	-45.4	-70.8	70.8
12F	13F	1	-136.8	-143.8	-3.5	69.7	-69.7	133.3	-133.3
		2	-308.4	-297.0	5.7	150.4	-150.4	93.8	-93.8
		3	-363.8	-330.9	16.4	172.6	-172.6	-9.7	9.7
		4	-325.0	-315.1	4.9	159.0	-159.0	-53.2	53.2
		5	-246.1	-273.8	-13.8	129.2	-129.2	-29.1	29.1
		6	-135.5	-137.5	-1.0	67.8	-67.8	-135.1	135.1
11F	12F	1	-238.6	-218.1	10.3	114.2	-114.2	243.0	-243.0
		2	-392.6	-391.0	0.8	195.9	-195.9	81.2	-81.2
		3	-363.8	-386.2	-11.2	187.5	-187.5	-12.1	12.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	4	-411.4	-408.0	1.7	204.9	-204.9	-36.5	36.5
		5	-417.0	-409.5	3.7	206.6	-206.6	-37.3	37.3
		6	-227.7	-209.6	9.0	109.3	-109.3	-238.4	238.4
10F	11F	1	-255.6	-258.6	-1.5	128.5	-128.5	377.7	-377.7
		2	-432.6	-447.5	-7.4	220.0	-220.0	58.2	-58.2
		3	-405.3	-435.4	-15.1	210.2	-210.2	-13.9	13.9
		4	-443.2	-456.7	-6.8	225.0	-225.0	-15.0	15.0
		5	-447.3	-467.5	-10.1	228.7	-228.7	-38.8	38.8
		6	-248.7	-249.4	-0.3	124.5	-124.5	-368.5	368.5
9F	10F	1	-253.5	-282.1	-14.3	133.1	-133.1	521.7	-521.7
		2	-441.2	-487.9	-23.4	230.8	-230.8	31.2	-31.2
		3	-420.7	-504.5	-41.9	229.9	-229.9	-15.7	15.7
		4	-448.4	-496.3	-23.9	234.7	-234.7	4.2	-4.2
		5	-438.8	-463.9	-12.5	224.3	-224.3	-34.8	34.8
		6	-247.1	-279.0	-15.9	130.7	-130.7	-506.9	506.9
8F	9F	1	-225.3	-249.8	-12.3	118.8	-118.8	667.0	-667.0
		2	-565.8	-584.8	-9.5	287.7	-287.7	44.0	-44.0
		3	-660.5	-672.1	-5.8	333.1	-333.1	-18.9	18.9
		4	-579.8	-598.1	-9.1	294.5	-294.5	-16.0	16.0
		5	-485.7	-507.3	-10.8	248.3	-248.3	-23.2	23.2
		6	-225.5	-247.9	-11.2	118.3	-118.3	-653.6	653.6
7F	8F	1	-276.7	-279.2	-1.2	139.0	-139.0	820.8	-820.8
		2	-562.8	-600.0	-18.6	290.7	-290.7	64.2	-64.2
		3	-628.7	-672.5	-21.9	325.3	-325.3	-22.0	22.0
		4	-570.1	-605.4	-17.6	293.9	-293.9	-45.0	45.0
		5	-497.8	-527.1	-14.6	256.2	-256.2	-11.6	11.6
		6	-273.6	-276.6	-1.5	137.5	-137.5	-807.3	807.3
6F	7F	1	-284.8	-295.2	-5.2	145.0	-145.0	982.2	-982.2
		2	-598.9	-642.8	-21.9	310.4	-310.4	78.4	-78.4
		3	-664.9	-712.6	-23.9	344.4	-344.4	-25.1	25.1
		4	-598.0	-638.6	-20.3	309.1	-309.1	-75.5	75.5
		5	-527.8	-564.3	-18.3	273.0	-273.0	8.1	-8.1
		6	-283.4	-293.9	-5.2	144.3	-144.3	-969.1	969.1
5F	6F	1	-300.3	-341.6	-20.6	160.5	-160.5	1149.5	-1149.5
		2	-599.0	-639.1	-20.0	309.5	-309.5	87.8	-87.8
		3	-656.6	-696.9	-20.1	338.4	-338.4	-28.0	28.0
		4	-591.5	-630.3	-19.4	305.4	-305.4	-108.6	108.6
		5	-530.4	-569.3	-19.4	274.9	-274.9	35.2	-35.2
		6	-299.4	-340.6	-20.6	160.0	-160.0	-1137.3	1137.3
4F	5F	1	-287.4	-330.0	-21.3	154.4	-154.4	1327.1	-1327.1
		2	-700.4	-735.6	-17.6	359.0	-359.0	101.2	-101.2
		3	-782.0	-816.6	-17.3	399.7	-399.7	-30.8	30.8
		4	-684.3	-718.0	-16.8	350.6	-350.6	-148.5	148.5
		5	-598.6	-633.1	-17.3	307.9	-307.9	64.6	-64.6
		6	-285.9	-328.5	-21.3	153.6	-153.6	-1315.5	1315.5
3F	4F	1	-312.3	-375.2	-31.5	171.9	-171.9	1508.0	-1508.0
		2	-652.9	-749.0	-48.1	350.5	-350.5	118.6	-118.6
		3	-718.0	-816.6	-49.3	383.7	-383.7	-33.5	33.5
		4	-633.2	-724.3	-45.5	339.4	-339.4	-193.9	193.9
		5	-565.4	-654.1	-44.3	304.9	-304.9	95.2	-95.2
		6	-311.3	-374.6	-31.6	171.5	-171.5	-1496.7	1496.7
2F	3F	1	-257.5	-424.1	-83.3	170.4	-170.4	1681.9	-1681.9
		2	-595.7	-780.0	-92.2	343.9	-343.9	132.3	-132.3
		3	-654.3	-842.5	-94.1	374.2	-374.2	-35.9	35.9
		4	-568.3	-748.7	-90.2	329.3	-329.3	-239.7	239.7
		5	-508.4	-685.5	-88.6	298.5	-298.5	130.2	-130.2
		6	-258.2	-425.8	-83.8	171.0	-171.0	-1671.5	1671.5
1F	2F	1	-125.7	-1084.3	-479.3	261.6	-261.6	1830.7	-1830.7
		2	-367.6	-1321.3	-476.9	365.2	-365.2	143.1	-143.1
		3	-396.9	-1332.8	-468.0	374.0	-374.0	-37.2	37.2
		4	-341.5	-1291.9	-475.2	353.2	-353.2	-280.4	280.4
		5	-312.0	-1279.9	-484.0	344.2	-344.2	162.8	-162.8
		6	-126.8	-1084.5	-478.8	261.9	-261.9	-1822.2	1822.2

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	1	74.0	41.8	-16.1	-29.0	29.0	-25.8	25.8
		2	196.2	167.0	-14.6	-90.8	90.8	-18.7	18.7
		3	252.4	229.1	-11.7	-120.4	120.4	6.8	-6.8
		4	237.7	198.7	-19.5	-109.1	109.1	-6.3	6.3
		5	162.7	126.4	-18.1	-72.3	72.3	20.8	-20.8
		6	66.3	37.8	-14.2	-26.0	26.0	23.2	-23.2
13F	14F	1	101.4	74.6	-13.4	-44.0	44.0	-72.2	72.2
		2	254.9	244.4	-5.2	-124.8	124.8	-55.4	55.4
		3	327.5	325.1	-1.2	-163.1	163.1	8.0	-8.0
		4	271.5	261.0	-5.3	-133.1	133.1	19.5	-19.5
		5	178.8	168.6	-5.1	-86.9	86.9	29.3	-29.3
		6	103.7	78.1	-12.8	-45.4	45.4	70.8	-70.8
12F	13F	1	136.8	143.8	3.5	-69.7	69.7	-133.3	133.3
		2	308.4	297.0	-5.7	-150.4	150.4	-93.8	93.8
		3	363.8	330.9	-16.4	-172.6	172.6	9.7	-9.7
		4	325.0	315.1	-4.9	-159.0	159.0	53.2	-53.2
		5	246.1	273.8	13.8	-129.2	129.2	29.1	-29.1
		6	135.5	137.5	1.0	-67.8	67.8	135.1	-135.1
11F	12F	1	238.6	218.1	-10.3	-114.2	114.2	-243.0	243.0
		2	392.6	391.0	-0.8	-195.9	195.9	-81.2	81.2
		3	363.8	386.2	11.2	-187.5	187.5	12.1	-12.1
		4	411.4	408.0	-1.7	-204.9	204.9	36.5	-36.5
		5	417.0	409.5	-3.7	-206.6	206.6	37.3	-37.3
		6	227.7	209.6	-9.0	-109.3	109.3	238.4	-238.4
10F	11F	1	255.6	258.6	1.5	-128.5	128.5	-377.7	377.7
		2	432.6	447.5	7.4	-220.0	220.0	-58.2	58.2
		3	405.3	435.4	15.1	-210.2	210.2	13.9	-13.9
		4	443.2	456.7	6.8	-225.0	225.0	15.0	-15.0
		5	447.3	467.5	10.1	-228.7	228.7	38.8	-38.8
		6	248.7	249.4	0.3	-124.5	124.5	368.5	-368.5
9F	10F	1	253.5	282.1	14.3	-133.1	133.1	-521.7	521.7
		2	441.2	487.9	23.4	-230.8	230.8	-31.2	31.2
		3	420.7	504.5	41.9	-229.9	229.9	15.7	-15.7
		4	448.4	496.3	23.9	-234.7	234.7	-4.2	4.2
		5	438.8	463.9	12.5	-224.3	224.3	34.8	-34.8
		6	247.1	279.0	15.9	-130.7	130.7	506.9	-506.9
8F	9F	1	225.3	249.8	12.3	-118.8	118.8	-667.0	667.0
		2	565.8	584.8	9.5	-287.7	287.7	-44.0	44.0
		3	660.5	672.1	5.8	-333.1	333.1	18.9	-18.9
		4	579.8	598.1	9.1	-294.5	294.5	16.0	-16.0
		5	485.7	507.3	10.8	-248.3	248.3	23.2	-23.2
		6	225.5	247.9	11.2	-118.3	118.3	653.6	-653.6
7F	8F	1	276.7	279.2	1.2	-139.0	139.0	-820.8	820.8
		2	562.8	600.0	18.6	-290.7	290.7	-64.2	64.2
		3	628.7	672.5	21.9	-325.3	325.3	22.0	-22.0
		4	570.1	605.4	17.6	-293.9	293.9	45.0	-45.0
		5	497.8	527.1	14.6	-256.2	256.2	11.6	-11.6
		6	273.6	276.6	1.5	-137.5	137.5	807.3	-807.3
6F	7F	1	284.8	295.2	5.2	-145.0	145.0	-982.2	982.2
		2	598.9	642.8	21.9	-310.4	310.4	-78.4	78.4
		3	664.9	712.6	23.9	-344.4	344.4	25.1	-25.1
		4	598.0	638.6	20.3	-309.1	309.1	75.5	-75.5
		5	527.8	564.3	18.3	-273.0	273.0	-8.1	8.1
		6	283.4	293.9	5.2	-144.3	144.3	969.1	-969.1
5F	6F	1	300.3	341.6	20.6	-160.5	160.5	-1149.5	1149.5
		2	599.0	639.1	20.0	-309.5	309.5	-87.8	87.8
		3	656.6	696.9	20.1	-338.4	338.4	28.0	-28.0
		4	591.5	630.3	19.4	-305.4	305.4	108.6	-108.6
		5	530.4	569.3	19.4	-274.9	274.9	-35.2	35.2
		6	299.4	340.6	20.6	-160.0	160.0	1137.3	-1137.3
4F	5F	1	287.4	330.0	21.3	-154.4	154.4	-1327.1	1327.1
		2	700.4	735.6	17.6	-359.0	359.0	-101.2	101.2
		3	782.0	816.6	17.3	-399.7	399.7	30.8	-30.8
		4	684.3	718.0	16.8	-350.6	350.6	148.5	-148.5
		5	598.6	633.1	17.3	-307.9	307.9	-64.6	64.6

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	6	285.9	328.5	21.3	-153.6	153.6	1315.5	-1315.5
3F	4F	1	312.3	375.2	31.5	-171.9	171.9	-1508.0	1508.0
		2	652.9	749.0	48.1	-350.5	350.5	-118.6	118.6
		3	718.0	816.6	49.3	-383.7	383.7	33.5	-33.5
		4	633.2	724.3	45.5	-339.4	339.4	193.9	-193.9
		5	565.4	654.1	44.3	-304.9	304.9	-95.2	95.2
		6	311.3	374.6	31.6	-171.5	171.5	1496.7	-1496.7
2F	3F	1	257.5	424.1	83.3	-170.4	170.4	-1681.9	1681.9
		2	595.7	780.0	92.2	-343.9	343.9	-132.3	132.3
		3	654.3	842.5	94.1	-374.2	374.2	35.9	-35.9
		4	568.3	748.7	90.2	-329.3	329.3	239.7	-239.7
		5	508.4	685.5	88.6	-298.5	298.5	-130.2	130.2
		6	258.2	425.8	83.8	-171.0	171.0	1671.5	-1671.5
1F	2F	1	125.7	1084.3	479.3	-261.6	261.6	-1830.7	1830.7
		2	367.6	1321.3	476.9	-365.2	365.2	-143.1	143.1
		3	396.9	1332.8	468.0	-374.0	374.0	37.2	-37.2
		4	341.5	1291.9	475.2	-353.2	353.2	280.4	-280.4
		5	312.0	1279.9	484.0	-344.2	344.2	-162.8	162.8
		6	126.8	1084.5	478.8	-261.9	261.9	1822.2	-1822.2

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-990.4	1015.8	658.0	294.7	297.3	0.0	0.0
	B	C	-165.6	127.4	43.8	87.3	76.7	0.0	0.0
14F	A	B	-950.7	874.5	500.5	257.4	249.8	0.0	0.0
	B	C	20.5	192.2	56.1	30.3	104.4	0.0	0.0
13F	A	B	-933.2	856.9	518.0	257.4	249.8	0.0	0.0
	B	C	-26.5	162.1	47.7	41.0	93.7	0.0	0.0
12F	A	B	-943.0	864.3	519.5	259.6	251.7	0.0	0.0
	B	C	-16.6	170.3	48.5	38.5	96.2	0.0	0.0
11F	A	B	-940.7	865.5	520.0	259.4	251.9	0.0	0.0
	B	C	-20.9	170.4	46.3	39.1	95.7	0.0	0.0
10F	A	B	-935.8	865.7	522.4	259.1	252.1	0.0	0.0
	B	C	-34.2	159.4	45.1	42.5	92.3	0.0	0.0
9F	A	B	-992.6	846.8	542.1	270.6	256.1	0.0	0.0
	B	C	-17.3	170.3	48.2	38.6	96.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1005.6	851.9	533.0	271.0	255.7	0.0	0.0
	B	C	-18.6	170.3	47.5	38.8	96.0	0.0	0.0
7F	A	B	-990.6	864.0	534.5	269.7	257.0	0.0	0.0
	B	C	-32.4	157.4	47.1	42.5	92.3	0.0	0.0
6F	A	B	-974.4	876.9	536.1	268.2	258.5	0.0	0.0
	B	C	-47.4	144.3	46.1	46.4	88.4	0.0	0.0
5F	A	B	-977.0	893.3	526.6	267.5	259.2	0.0	0.0
	B	C	-49.6	141.0	46.6	47.2	87.6	0.0	0.0
4F	A	B	-974.0	909.4	520.1	266.6	260.1	0.0	0.0
	B	C	-55.6	134.3	47.0	48.9	85.8	0.0	0.0
3F	A	B	-950.2	924.0	524.7	264.7	262.0	0.0	0.0
	B	C	-75.3	117.8	45.4	53.9	80.8	0.0	0.0
2F	A	B	-947.3	967.8	513.2	264.1	266.2	0.0	0.0
	B	C	-69.1	118.4	49.4	53.7	82.4	0.0	0.0
1F	A	B	-1101.9	2596.4	1907.3	640.1	789.6	0.0	0.0
	B	C	-1650.9	76.8	-427.1	445.3	8.0	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	368.5	361.4	3.5	-36.5	36.5	0.0	0.0
	B	C	119.3	115.1	2.1	-32.6	32.6	0.0	0.0
14F	A	B	558.8	549.2	4.8	-55.4	55.4	0.0	0.0
	B	C	294.0	269.6	12.2	-78.3	78.3	0.0	0.0
13F	A	B	706.5	690.9	7.8	-69.9	69.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	B	C	434.0	392.2	20.9	-114.8	114.8	0.0	0.0
12F	A	B	825.8	806.9	9.5	-81.6	81.6	0.0	0.0
	B	C	518.3	480.2	19.0	-138.7	138.7	0.0	0.0
11F	A	B	899.9	878.3	10.8	-88.9	88.9	0.0	0.0
	B	C	603.4	567.3	18.0	-162.6	162.6	0.0	0.0
10F	A	B	981.6	953.8	13.9	-96.8	96.8	0.0	0.0
	B	C	675.5	623.6	26.0	-180.4	180.4	0.0	0.0
9F	A	B	1544.9	1516.6	14.1	-153.1	153.1	0.0	0.0
	B	C	659.1	645.1	7.0	-181.1	181.1	0.0	0.0
8F	A	B	1585.1	1559.7	12.7	-157.2	157.2	0.0	0.0
	B	C	705.0	688.5	8.3	-193.5	193.5	0.0	0.0
7F	A	B	1650.4	1622.1	14.2	-163.6	163.6	0.0	0.0
	B	C	763.0	744.0	9.5	-209.3	209.3	0.0	0.0
6F	A	B	1707.6	1675.3	16.1	-169.1	169.1	0.0	0.0
	B	C	818.1	795.5	11.3	-224.1	224.1	0.0	0.0
5F	A	B	1707.8	1681.6	13.1	-169.5	169.5	0.0	0.0
	B	C	881.7	860.8	10.4	-242.0	242.0	0.0	0.0
4F	A	B	1676.6	1656.6	10.0	-166.7	166.7	0.0	0.0
	B	C	903.5	886.3	8.6	-248.6	248.6	0.0	0.0
3F	A	B	1606.8	1580.5	13.1	-159.4	159.4	0.0	0.0
	B	C	882.6	863.6	9.5	-242.5	242.5	0.0	0.0
2F	A	B	1267.1	1264.3	1.4	-126.6	126.6	0.0	0.0
	B	C	747.8	740.5	3.7	-206.7	206.7	0.0	0.0
1F	A	B	2367.9	1666.5	350.7	-201.7	201.7	0.0	0.0
	B	C	1728.6	1380.2	174.2	-431.8	431.8	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-368.5	-361.4	-3.5	36.5	-36.5	0.0	0.0
	B	C	-119.3	-115.1	-2.1	32.6	-32.6	0.0	0.0
14F	A	B	-558.8	-549.2	-4.8	55.4	-55.4	0.0	0.0
	B	C	-294.0	-269.6	-12.2	78.3	-78.3	0.0	0.0
13F	A	B	-706.5	-690.9	-7.8	69.9	-69.9	0.0	0.0
	B	C	-434.0	-392.2	-20.9	114.8	-114.8	0.0	0.0
12F	A	B	-825.8	-806.9	-9.5	81.6	-81.6	0.0	0.0
	B	C	-518.3	-480.2	-19.0	138.7	-138.7	0.0	0.0
11F	A	B	-899.9	-878.3	-10.8	88.9	-88.9	0.0	0.0
	B	C	-603.4	-567.3	-18.0	162.6	-162.6	0.0	0.0
10F	A	B	-981.6	-953.8	-13.9	96.8	-96.8	0.0	0.0
	B	C	-675.5	-623.6	-26.0	180.4	-180.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1544.9	-1516.6	-14.1	153.1	-153.1	0.0	0.0
	B	C	-659.1	-645.1	-7.0	181.1	-181.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1585.1	-1559.7	-12.7	157.2	-157.2	0.0	0.0
	B	C	-705.0	-688.5	-8.3	193.5	-193.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1650.4	-1622.1	-14.2	163.6	-163.6	0.0	0.0
	B	C	-763.0	-744.0	-9.5	209.3	-209.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1707.6	-1675.3	-16.1	169.1	-169.1	0.0	0.0
	B	C	-818.1	-795.5	-11.3	224.1	-224.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1707.8	-1681.6	-13.1	169.5	-169.5	0.0	0.0
	B	C	-881.7	-860.8	-10.4	242.0	-242.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1676.6	-1656.6	-10.0	166.7	-166.7	0.0	0.0
	B	C	-903.5	-886.3	-8.6	248.6	-248.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1606.8	-1580.5	-13.1	159.4	-159.4	0.0	0.0
	B	C	-882.6	-863.6	-9.5	242.5	-242.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1267.1	-1264.3	-1.4	126.6	-126.6	0.0	0.0
	B	C	-747.8	-740.5	-3.7	206.7	-206.7	0.0	0.0
1F	A	B	-2367.9	-1666.5	-350.7	201.7	-201.7	0.0	0.0
	B	C	-1728.6	-1380.2	-174.2	431.8	-431.8	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	990.4	585.8	-202.3	-394.1	394.1	-401.3	401.3
		B	-850.2	-592.5	128.8	360.7	-360.7	-535.4	535.4
		C	-127.4	-117.0	5.2	61.1	-61.1	-135.3	135.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	A	364.9	430.2	32.6	-198.8	198.8	-790.7	790.7
		B	-302.4	-371.3	-34.5	168.4	-168.4	-989.2	989.2
		C	-75.3	-80.8	-2.8	39.0	-39.0	-280.8	280.8
12F	13F	A	503.0	479.9	-11.6	-244.2	244.2	-1175.4	1175.4
		B	-459.1	-435.5	11.8	222.3	-222.3	-1446.9	1446.9
		C	-81.3	-82.5	-0.6	40.7	-40.7	-413.5	413.5
11F	12F	A	463.0	465.7	1.3	-232.2	232.2	-1560.5	1560.5
		B	-412.2	-413.9	-0.8	206.5	-206.5	-1901.5	1901.5
		C	-87.8	-89.0	-0.6	44.2	-44.2	-556.7	556.7
10F	11F	A	475.0	486.0	5.5	-240.2	240.2	-1942.0	1942.0
		B	-430.7	-438.9	-4.1	217.4	-217.4	-2352.2	2352.2
		C	-81.4	-86.1	-2.4	41.9	-41.9	-700.9	700.9
9F	10F	A	449.8	396.7	-26.6	-210.3	210.3	-2320.6	2320.6
		B	-392.6	-358.6	17.0	186.6	-186.6	-2802.7	2802.7
		C	-73.3	-74.4	-0.5	36.7	-36.7	-839.6	839.6
8F	9F	A	595.9	509.2	-43.3	-276.3	276.3	-2753.7	2753.7
		B	-470.9	-411.3	29.8	220.6	-220.6	-3306.5	3306.5
		C	-95.9	-93.4	1.3	47.3	-47.3	-984.9	984.9
7F	8F	A	496.3	478.1	-9.1	-243.6	243.6	-3188.2	3188.2
		B	-422.0	-385.1	18.4	201.8	-201.8	-3811.0	3811.0
		C	-76.8	-80.0	-1.6	39.2	-39.2	-1132.1	1132.1
6F	7F	A	512.5	494.2	-9.1	-251.7	251.7	-3609.4	3609.4
		B	-446.5	-407.7	19.4	213.5	-213.5	-4304.9	4304.9
		C	-77.4	-78.4	-0.5	38.9	-38.9	-1272.7	1272.7
5F	6F	A	480.2	412.2	-34.0	-223.1	223.1	-4017.5	4017.5
		B	-421.8	-351.2	35.3	193.3	-193.3	-4789.1	4789.1
		C	-65.9	-61.3	2.3	31.8	-31.8	-1406.7	1406.7
4F	5F	A	564.9	492.8	-36.0	-264.4	264.4	-4421.5	4421.5
		B	-492.4	-402.2	45.1	223.6	-223.6	-5269.3	5269.3
		C	-79.7	-70.2	4.7	37.5	-37.5	-1541.0	1541.0
3F	4F	A	481.2	507.9	13.4	-247.3	247.3	-4819.4	4819.4
		B	-451.7	-418.2	16.7	217.5	-217.5	-5744.5	5744.5
		C	-64.1	-58.0	3.0	30.5	-30.5	-1674.7	1674.7
2F	3F	A	442.3	353.8	-44.2	-199.0	199.0	-5201.7	5201.7
		B	-430.5	-264.7	82.9	173.8	-173.8	-6208.6	6208.6
		C	-59.9	-44.2	7.9	26.0	-26.0	-1800.0	1800.0
1F	2F	A	593.5	1101.9	254.2	-366.6	366.6	-5570.4	5570.4
		B	-634.0	-945.5	-155.7	341.5	-341.5	-6658.3	6658.3
		C	-74.2	-76.8	-1.3	32.6	-32.6	-1924.1	1924.1

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-368.5	-89.8	139.3	114.6	-114.6	48.0	-48.0
		B	-480.7	-209.9	135.4	172.7	-172.7	-8.7	8.7
		C	-115.1	-80.1	17.5	48.8	-48.8	-37.3	37.3
13F	14F	A	-469.0	-242.7	113.2	177.9	-177.9	118.1	-118.1
		B	-633.4	-428.7	102.3	265.5	-265.5	8.3	-8.3
		C	-189.5	-168.9	10.3	89.6	-89.6	-121.4	121.4
12F	13F	A	-463.8	-359.4	52.2	204.5	-204.5	201.7	-201.7
		B	-696.3	-598.5	48.9	321.7	-321.7	48.0	-48.0
		C	-223.3	-211.3	6.0	108.0	-108.0	-241.8	241.8
11F	12F	A	-466.4	-365.2	50.6	207.9	-207.9	296.6	-296.6
		B	-726.6	-636.2	45.2	340.7	-340.7	100.5	-100.5
		C	-268.9	-258.3	5.3	131.8	-131.8	-388.6	388.6
10F	11F	A	-534.7	-418.8	57.9	238.4	-238.4	398.0	-398.0
		B	-845.5	-754.9	45.3	400.1	-400.1	170.6	-170.6
		C	-309.0	-318.1	-4.5	156.8	-156.8	-560.0	560.0
9F	10F	A	-562.7	-747.9	-92.6	325.6	-325.6	506.4	-506.4
		B	-874.3	-1014.6	-70.1	469.3	-469.3	252.1	-252.1
		C	-305.5	-322.8	-8.7	156.1	-156.1	-749.2	749.2
8F	9F	A	-797.0	-696.5	50.3	373.4	-373.4	679.6	-679.6
		B	-1161.2	-1023.6	68.8	546.2	-546.2	279.5	-279.5
		C	-322.3	-335.7	-6.7	164.5	-164.5	-940.9	940.9
7F	8F	A	-888.6	-744.0	72.3	408.2	-408.2	856.5	-856.5
		B	-1241.1	-1082.4	79.3	580.9	-580.9	317.9	-317.9

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	C	-352.8	-363.4	-5.3	179.1	-179.1	-1145.9	1145.9
6F	7F	A	-906.4	-770.5	67.9	419.2	-419.2	1036.5	-1036.5
		B	-1302.7	-1152.9	74.9	613.9	-613.9	368.2	-368.2
		C	-380.5	-399.9	-9.7	195.1	-195.1	-1366.1	1366.1
5F	6F	A	-937.1	-914.5	11.3	462.9	-462.9	1218.9	-1218.9
		B	-1340.5	-1265.4	37.6	651.5	-651.5	429.5	-429.5
		C	-395.6	-429.6	-17.0	206.3	-206.3	-1600.1	1600.1
4F	5F	A	-793.3	-825.0	-15.8	404.6	-404.6	1399.6	-1399.6
		B	-1297.9	-1251.7	23.1	637.4	-637.4	509.8	-509.8
		C	-431.2	-468.6	-18.7	224.9	-224.9	-1851.5	1851.5
3F	4F	A	-851.5	-933.3	-40.9	446.2	-446.2	1575.0	-1575.0
		B	-1308.4	-1398.6	-45.1	676.7	-676.7	599.8	-599.8
		C	-417.7	-528.4	-55.4	236.5	-236.5	-2108.3	2108.3
2F	3F	A	-673.4	-1406.0	-366.3	519.9	-519.9	1739.6	-1739.6
		B	-1064.5	-1613.5	-274.5	669.5	-669.5	690.0	-690.0
		C	-335.2	-555.5	-110.1	222.7	-222.7	-2356.6	2356.6
1F	2F	A	138.9	-2367.9	-1253.4	481.9	-481.9	1868.0	-1868.0
		B	-398.7	-3395.1	-1498.2	820.3	-820.3	775.0	-775.0
		C	-185.1	-1380.2	-597.6	338.4	-338.4	-2566.4	2566.4

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	368.5	89.8	-139.3	-114.6	114.6	-48.0	48.0
		B	480.7	209.9	-135.4	-172.7	172.7	8.7	-8.7
		C	115.1	80.1	-17.5	-48.8	48.8	37.3	-37.3
13F	14F	A	469.0	242.7	-113.2	-177.9	177.9	-118.1	118.1
		B	633.4	428.7	-102.3	-265.5	265.5	-8.3	8.3
		C	189.5	168.9	-10.3	-89.6	89.6	121.4	-121.4
12F	13F	A	463.8	359.4	-52.2	-204.5	204.5	-201.7	201.7
		B	696.3	598.5	-48.9	-321.7	321.7	-48.0	48.0
		C	223.3	211.3	-6.0	-108.0	108.0	241.8	-241.8
11F	12F	A	466.4	365.2	-50.6	-207.9	207.9	-296.6	296.6
		B	726.6	636.2	-45.2	-340.7	340.7	-100.5	100.5
		C	268.9	258.3	-5.3	-131.8	131.8	388.6	-388.6
10F	11F	A	534.7	418.8	-57.9	-238.4	238.4	-398.0	398.0
		B	845.5	754.9	-45.3	-400.1	400.1	-170.6	170.6
		C	309.0	318.1	4.5	-156.8	156.8	560.0	-560.0
9F	10F	A	562.7	747.9	92.6	-325.6	325.6	-506.4	506.4
		B	874.3	1014.6	70.1	-469.3	469.3	-252.1	252.1
		C	305.5	322.8	8.7	-156.1	156.1	749.2	-749.2
8F	9F	A	797.0	696.5	-50.3	-373.4	373.4	-679.6	679.6
		B	1161.2	1023.6	-68.8	-546.2	546.2	-279.5	279.5
		C	322.3	335.7	6.7	-164.5	164.5	940.9	-940.9
7F	8F	A	888.6	744.0	-72.3	-408.2	408.2	-856.5	856.5
		B	1241.1	1082.4	-79.3	-580.9	580.9	-317.9	317.9
		C	352.8	363.4	5.3	-179.1	179.1	1145.9	-1145.9
6F	7F	A	906.4	770.5	-67.9	-419.2	419.2	-1036.5	1036.5
		B	1302.7	1152.9	-74.9	-613.9	613.9	-368.2	368.2
		C	380.5	399.9	9.7	-195.1	195.1	1366.1	-1366.1
5F	6F	A	937.1	914.5	-11.3	-462.9	462.9	-1218.9	1218.9
		B	1340.5	1265.4	-37.6	-651.5	651.5	-429.5	429.5
		C	395.6	429.6	17.0	-206.3	206.3	1600.1	-1600.1
4F	5F	A	793.3	825.0	15.8	-404.6	404.6	-1399.6	1399.6
		B	1297.9	1251.7	-23.1	-637.4	637.4	-509.8	509.8
		C	431.2	468.6	18.7	-224.9	224.9	1851.5	-1851.5
3F	4F	A	851.5	933.3	40.9	-446.2	446.2	-1575.0	1575.0
		B	1308.4	1398.6	45.1	-676.7	676.7	-599.8	599.8
		C	417.7	528.4	55.4	-236.5	236.5	2108.3	-2108.3
2F	3F	A	673.4	1406.0	366.3	-519.9	519.9	-1739.6	1739.6
		B	1064.5	1613.5	274.5	-669.5	669.5	-690.0	690.0
		C	335.2	555.5	110.1	-222.7	222.7	2356.6	-2356.6
1F	2F	A	-138.9	2367.9	1253.4	-481.9	481.9	-1868.0	1868.0
		B	398.7	3395.1	1498.2	-820.3	820.3	-775.0	775.0
		C	185.1	1380.2	597.6	-338.4	338.4	2566.4	-2566.4

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-1766.1	1836.5	1347.4	553.8	560.8	0.0	0.0
	B	C	-388.0	174.9	74.0	179.7	120.5	0.0	0.0
14F	A	B	-1727.1	1546.6	935.8	465.5	447.5	0.0	0.0
	B	C	-66.0	290.5	112.3	88.2	167.6	0.0	0.0
13F	A	B	-1662.3	1503.8	989.6	464.5	448.6	0.0	0.0
	B	C	-142.1	251.5	93.8	104.1	151.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1693.9	1484.3	1014.2	473.1	452.2	0.0	0.0
	B	C	-113.5	267.7	100.0	97.9	157.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1688.4	1487.1	1015.6	472.7	452.6	0.0	0.0
	B	C	-119.3	270.3	95.8	98.4	157.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1673.3	1492.1	1020.6	471.7	453.6	0.0	0.0
	B	C	-136.7	255.4	94.5	102.9	152.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1736.3	1491.0	1005.0	478.0	453.4	0.0	0.0
	B	C	-84.6	317.4	95.3	90.2	171.9	0.0	0.0
8F	A	B	-1759.8	1506.0	985.7	478.4	453.0	0.0	0.0
	B	C	-77.4	332.3	91.5	87.1	175.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1734.0	1527.1	988.0	476.1	455.4	0.0	0.0
	B	C	-111.6	301.3	89.8	96.2	165.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1704.1	1549.4	991.9	473.4	458.0	0.0	0.0
	B	C	-148.3	272.2	86.1	105.3	156.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1719.4	1581.9	967.9	472.6	458.8	0.0	0.0
	B	C	-140.3	275.3	88.5	103.8	158.3	0.0	0.0
4F	A	B	-1719.9	1612.1	952.6	471.1	460.3	0.0	0.0
	B	C	-146.2	267.0	89.7	105.7	156.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1680.4	1638.4	959.2	467.8	463.6	0.0	0.0
	B	C	-190.7	231.2	85.4	116.9	145.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1661.9	1693.2	941.0	464.1	467.3	0.0	0.0
	B	C	-192.1	216.1	92.2	119.2	142.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1421.7	3274.3	2494.9	803.1	988.3	0.0	0.0
	B	C	-2071.3	100.6	-558.5	534.8	-12.6	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	599.6	595.1	2.2	-59.7	59.7	0.0	0.0
	B	C	74.5	97.5	-11.5	-23.9	23.9	0.0	0.0
14F	A	B	967.1	950.5	8.3	-95.9	95.9	0.0	0.0
	B	C	276.6	261.5	7.6	-74.7	74.7	0.0	0.0
13F	A	B	1233.9	1206.1	13.9	-122.0	122.0	0.0	0.0
	B	C	432.2	397.4	17.4	-115.2	115.2	0.0	0.0
12F	A	B	1762.5	1726.7	17.9	-174.5	174.5	0.0	0.0
	B	C	495.1	485.3	4.9	-136.2	136.2	0.0	0.0
11F	A	B	1971.3	1924.8	23.2	-194.8	194.8	0.0	0.0
	B	C	592.0	576.8	7.6	-162.3	162.3	0.0	0.0
10F	A	B	2104.1	2057.9	23.1	-208.1	208.1	0.0	0.0
	B	C	668.5	652.3	8.1	-183.5	183.5	0.0	0.0
9F	A	B	2136.8	2061.6	37.6	-209.9	209.9	0.0	0.0
	B	C	1067.1	1003.5	31.8	-287.6	287.6	0.0	0.0
8F	A	B	2168.3	2107.3	30.5	-213.8	213.8	0.0	0.0
	B	C	1179.6	1148.6	15.5	-323.4	323.4	0.0	0.0
7F	A	B	2269.3	2198.7	35.3	-223.4	223.4	0.0	0.0
	B	C	1280.6	1234.1	23.3	-349.3	349.3	0.0	0.0
6F	A	B	2341.9	2262.6	39.7	-230.2	230.2	0.0	0.0
	B	C	1379.7	1323.6	28.1	-375.5	375.5	0.0	0.0
5F	A	B	2375.4	2307.9	33.8	-234.2	234.2	0.0	0.0
	B	C	1542.7	1491.8	25.4	-421.5	421.5	0.0	0.0
4F	A	B	2353.9	2298.4	27.7	-232.6	232.6	0.0	0.0
	B	C	1630.3	1590.4	20.0	-447.3	447.3	0.0	0.0
3F	A	B	2250.6	2186.3	32.1	-221.8	221.8	0.0	0.0
	B	C	1607.2	1561.1	23.0	-440.0	440.0	0.0	0.0
2F	A	B	1770.0	1736.8	16.6	-175.3	175.3	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	B	C	1358.3	1330.1	14.1	-373.4	373.4	0.0	0.0
1F	A	B	2600.4	1852.0	374.2	-222.6	222.6	0.0	0.0
	B	C	1862.4	1552.9	154.8	-474.4	474.4	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-599.6	-595.1	-2.2	59.7	-59.7	0.0	0.0
	B	C	-74.5	-97.5	11.5	23.9	-23.9	0.0	0.0
14F	A	B	-967.1	-950.5	-8.3	95.9	-95.9	0.0	0.0
	B	C	-276.6	-261.5	-7.6	74.7	-74.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1233.9	-1206.1	-13.9	122.0	-122.0	0.0	0.0
	B	C	-432.2	-397.4	-17.4	115.2	-115.2	0.0	0.0
12F	A	B	-1762.5	-1726.7	-17.9	174.5	-174.5	0.0	0.0
	B	C	-495.1	-485.3	-4.9	136.2	-136.2	0.0	0.0
11F	A	B	-1971.3	-1924.8	-23.2	194.8	-194.8	0.0	0.0
	B	C	-592.0	-576.8	-7.6	162.3	-162.3	0.0	0.0
10F	A	B	-2104.1	-2057.9	-23.1	208.1	-208.1	0.0	0.0
	B	C	-668.5	-652.3	-8.1	183.5	-183.5	0.0	0.0
9F	A	B	-2136.8	-2061.6	-37.6	209.9	-209.9	0.0	0.0
	B	C	-1067.1	-1003.5	-31.8	287.6	-287.6	0.0	0.0
8F	A	B	-2168.3	-2107.3	-30.5	213.8	-213.8	0.0	0.0
	B	C	-1179.6	-1148.6	-15.5	323.4	-323.4	0.0	0.0
7F	A	B	-2269.3	-2198.7	-35.3	223.4	-223.4	0.0	0.0
	B	C	-1280.6	-1234.1	-23.3	349.3	-349.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2341.9	-2262.6	-39.7	230.2	-230.2	0.0	0.0
	B	C	-1379.7	-1323.6	-28.1	375.5	-375.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2375.4	-2307.9	-33.8	234.2	-234.2	0.0	0.0
	B	C	-1542.7	-1491.8	-25.4	421.5	-421.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2353.9	-2298.4	-27.7	232.6	-232.6	0.0	0.0
	B	C	-1630.3	-1590.4	-20.0	447.3	-447.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2250.6	-2186.3	-32.1	221.8	-221.8	0.0	0.0
	B	C	-1607.2	-1561.1	-23.0	440.0	-440.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1770.0	-1736.8	-16.6	175.3	-175.3	0.0	0.0
	B	C	-1358.3	-1330.1	-14.1	373.4	-373.4	0.0	0.0
1F	A	B	-2600.4	-1852.0	-374.2	222.6	-222.6	0.0	0.0
	B	C	-1862.4	-1552.9	-154.8	474.4	-474.4	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	1766.1	1060.1	-353.0	-706.6	706.6	-621.8	621.8
		B	-1448.5	-954.6	246.9	600.8	-600.8	-859.6	859.6
		C	-174.9	-167.5	3.7	85.6	-85.6	-211.3	211.3
13F	14F	A	667.0	747.1	40.1	-353.5	353.5	-1152.3	1152.3
		B	-526.0	-603.3	-38.6	282.3	-282.3	-1486.6	1486.6
		C	-123.0	-127.3	-2.2	62.6	-62.6	-440.1	440.1
12F	13F	A	915.2	814.1	-50.6	-429.6	429.6	-1685.3	1685.3
		B	-758.5	-666.2	46.1	354.0	-354.0	-2136.2	2136.2
		C	-124.2	-128.0	-1.9	62.7	-62.7	-655.4	655.4
11F	12F	A	879.8	797.7	-41.0	-419.4	419.4	-2228.2	2228.2
		B	-704.6	-640.3	32.2	336.2	-336.2	-2785.1	2785.1
		C	-139.7	-141.7	-1.0	70.4	-70.4	-869.6	869.6
10F	11F	A	890.6	816.4	-37.1	-426.7	426.7	-2773.7	2773.7
		B	-727.5	-664.5	31.5	348.0	-348.0	-3438.9	3438.9
		C	-128.5	-135.8	-3.6	66.1	-66.1	-1084.5	1084.5
9F	10F	A	856.9	722.3	-67.3	-392.4	392.4	-3320.7	3320.7
		B	-691.0	-604.0	43.5	321.7	-321.7	-4101.6	4101.6
		C	-119.6	-123.4	-1.9	60.4	-60.4	-1296.5	1296.5
8F	9F	A	1014.0	881.6	-66.2	-473.9	473.9	-3839.4	3839.4
		B	-802.4	-705.5	48.4	377.0	-377.0	-4705.4	4705.4
		C	-194.0	-179.5	7.2	93.4	-93.4	-1531.8	1531.8
7F	8F	A	878.2	833.2	-22.5	-427.8	427.8	-4361.7	4361.7
		B	-723.1	-664.4	29.4	346.9	-346.9	-5309.1	5309.1
		C	-152.7	-152.3	0.2	76.2	-76.2	-1772.6	1772.6
6F	7F	A	900.9	859.5	-20.7	-440.1	440.1	-4892.3	4892.3

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	B	-751.1	-692.5	29.3	360.9	-360.9	-5938.0	5938.0
		C	-149.1	-145.4	1.8	73.6	-73.6	-2005.9	2005.9
5F	6F	A	844.6	721.1	-61.8	-391.4	391.4	-5430.5	5430.5
		B	-708.6	-596.3	56.1	326.2	-326.2	-6591.9	6591.9
		C	-126.8	-115.0	5.9	60.4	-60.4	-2231.7	2231.7
4F	5F	A	998.3	866.9	-65.7	-466.3	466.3	-5978.3	5978.3
		B	-845.3	-708.4	68.5	388.4	-388.4	-7256.8	7256.8
		C	-160.3	-141.2	9.5	75.4	-75.4	-2462.8	2462.8
3F	4F	A	853.1	853.5	0.2	-426.6	426.6	-6537.3	6537.3
		B	-757.5	-698.6	29.5	364.0	-364.0	-7940.1	7940.1
		C	-125.8	-113.9	6.0	59.9	-59.9	-2696.2	2696.2
2F	3F	A	827.0	724.5	-51.3	-387.9	387.9	-7105.2	7105.2
		B	-749.1	-578.0	85.5	331.8	-331.8	-8653.5	8653.5
		C	-117.3	-101.8	7.8	54.8	-54.8	-2920.4	2920.4
1F	2F	A	937.4	1421.7	242.1	-510.1	510.1	-7682.6	7682.6
		B	-923.2	-1203.0	-139.9	459.7	-459.7	-9388.5	9388.5
		C	-114.3	-100.6	6.8	46.5	-46.5	-3145.3	3145.3

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-599.6	-273.7	162.9	218.3	-218.3	49.3	-49.3
		B	-669.7	-366.3	151.7	259.0	-259.0	-29.9	29.9
		C	-97.5	-70.3	13.6	41.9	-41.9	-19.8	19.8
13F	14F	A	-693.4	-436.9	128.2	282.6	-282.6	132.9	-132.9
		B	-860.8	-617.6	121.6	369.6	-369.6	-44.2	44.2
		C	-191.2	-171.8	9.7	90.8	-90.8	-90.7	90.7
12F	13F	A	-797.0	-720.8	38.1	377.1	-377.1	243.0	-243.0
		B	-1020.8	-926.2	47.3	483.7	-483.7	-44.6	44.6
		C	-225.6	-212.4	6.6	108.8	-108.8	-202.0	202.0
11F	12F	A	-1041.7	-824.3	108.7	466.5	-466.5	405.6	-405.6
		B	-1295.5	-1071.5	112.0	591.8	-591.8	-76.9	76.9
		C	-272.9	-266.5	3.2	134.9	-134.9	-330.7	330.7
10F	11F	A	-1146.9	-968.3	89.3	528.8	-528.8	589.0	-589.0
		B	-1445.3	-1237.8	103.7	670.8	-670.8	-104.1	104.1
		C	-310.3	-310.6	-0.1	155.2	-155.2	-485.0	485.0
9F	10F	A	-1135.8	-1097.3	19.2	554.8	-554.8	786.2	-786.2
		B	-1488.6	-1461.1	13.8	732.8	-732.8	-124.9	124.9
		C	-341.8	-405.3	-31.8	185.6	-185.6	-660.1	660.1
8F	9F	A	-1039.5	-957.8	40.8	499.3	-499.3	976.1	-976.1
		B	-1667.6	-1504.3	81.6	793.0	-793.0	-44.8	44.8
		C	-598.1	-568.5	14.8	291.7	-291.7	-938.0	938.0
7F	8F	A	-1210.5	-1038.5	86.0	562.2	-562.2	1170.7	-1170.7
		B	-1782.6	-1593.6	94.5	844.0	-844.0	64.4	-64.4
		C	-580.1	-587.6	-3.8	291.9	-291.9	-1251.1	1251.1
6F	7F	A	-1230.8	-1082.6	74.1	578.4	-578.4	1377.7	-1377.7
		B	-1885.8	-1712.3	86.7	899.5	-899.5	187.3	-187.3
		C	-646.5	-657.8	-5.6	326.1	-326.1	-1590.3	1590.3
5F	6F	A	-1259.3	-1189.4	34.9	612.2	-612.2	1594.4	-1594.4
		B	-1930.0	-1780.8	74.6	927.7	-927.7	327.9	-327.9
		C	-665.8	-671.7	-2.9	334.4	-334.4	-1956.4	1956.4
4F	5F	A	-1186.0	-1162.2	11.9	587.1	-587.1	1816.9	-1816.9
		B	-2069.8	-1929.0	70.4	999.7	-999.7	509.0	-509.0
		C	-820.2	-821.9	-0.9	410.5	-410.5	-2368.9	2368.9
3F	4F	A	-1191.7	-1254.5	-31.4	611.6	-611.6	2040.2	-2040.2
		B	-1999.7	-2042.7	-21.5	1010.6	-1010.6	717.2	-717.2
		C	-768.5	-867.7	-49.6	409.1	-409.1	-2808.3	2808.3
2F	3F	A	-996.1	-1674.2	-339.1	667.6	-667.6	2256.0	-2256.0
		B	-1750.8	-2237.7	-243.4	997.1	-997.1	929.8	-929.8
		C	-693.4	-912.1	-109.4	401.4	-401.4	-3242.5	3242.5
1F	2F	A	-95.8	-2600.4	-1252.3	583.0	-583.0	2428.4	-2428.4
		B	-857.4	-3714.4	-1428.5	988.5	-988.5	1124.1	-1124.1
		C	-418.0	-1552.9	-567.5	426.1	-426.1	-3612.4	3612.4

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	599.6	273.7	-162.9	-218.3	218.3	-49.3	49.3
		B	669.7	366.3	-151.7	-259.0	259.0	29.9	-29.9
		C	97.5	70.3	-13.6	-41.9	41.9	19.8	-19.8
13F	14F	A	693.4	436.9	-128.2	-282.6	282.6	-132.9	132.9
		B	860.8	617.6	-121.6	-369.6	369.6	44.2	-44.2
		C	191.2	171.8	-9.7	-90.8	90.8	90.7	-90.7
12F	13F	A	797.0	720.8	-38.1	-377.1	377.1	-243.0	243.0
		B	1020.8	926.2	-47.3	-483.7	483.7	44.6	-44.6
		C	225.6	212.4	-6.6	-108.8	108.8	202.0	-202.0
11F	12F	A	1041.7	824.3	-108.7	-466.5	466.5	-405.6	405.6
		B	1295.5	1071.5	-112.0	-591.8	591.8	76.9	-76.9
		C	272.9	266.5	-3.2	-134.9	134.9	330.7	-330.7
10F	11F	A	1146.9	968.3	-89.3	-528.8	528.8	-589.0	589.0
		B	1445.3	1237.8	-103.7	-670.8	670.8	104.1	-104.1
		C	310.3	310.6	0.1	-155.2	155.2	485.0	-485.0
9F	10F	A	1135.8	1097.3	-19.2	-554.8	554.8	-786.2	786.2
		B	1488.6	1461.1	-13.8	-732.8	732.8	124.9	-124.9
		C	341.8	405.3	31.8	-185.6	185.6	660.1	-660.1
8F	9F	A	1039.5	957.8	-40.8	-499.3	499.3	-976.1	976.1
		B	1667.6	1504.3	-81.6	-793.0	793.0	44.8	-44.8
		C	598.1	568.5	-14.8	-291.7	291.7	938.0	-938.0
7F	8F	A	1210.5	1038.5	-86.0	-562.2	562.2	-1170.7	1170.7
		B	1782.6	1593.6	-94.5	-844.0	844.0	-64.4	64.4
		C	580.1	587.6	3.8	-291.9	291.9	1251.1	-1251.1
6F	7F	A	1230.8	1082.6	-74.1	-578.4	578.4	-1377.7	1377.7
		B	1885.8	1712.3	-86.7	-899.5	899.5	-187.3	187.3
		C	646.5	657.8	5.6	-326.1	326.1	1590.3	-1590.3
5F	6F	A	1259.3	1189.4	-34.9	-612.2	612.2	-1594.4	1594.4
		B	1930.0	1780.8	-74.6	-927.7	927.7	-327.9	327.9
		C	665.8	671.7	2.9	-334.4	334.4	1956.4	-1956.4
4F	5F	A	1186.0	1162.2	-11.9	-587.1	587.1	-1816.9	1816.9
		B	2069.8	1929.0	-70.4	-999.7	999.7	-509.0	509.0
		C	820.2	821.9	0.9	-410.5	410.5	2368.9	-2368.9
3F	4F	A	1191.7	1254.5	31.4	-611.6	611.6	-2040.2	2040.2
		B	1999.7	2042.7	21.5	-1010.6	1010.6	-717.2	717.2
		C	768.5	867.7	49.6	-409.1	409.1	2808.3	-2808.3
2F	3F	A	996.1	1674.2	339.1	-667.6	667.6	-2256.0	2256.0
		B	1750.8	2237.7	243.4	-997.1	997.1	-929.8	929.8
		C	693.4	912.1	109.4	-401.4	401.4	3242.5	-3242.5
1F	2F	A	95.8	2600.4	1252.3	-583.0	583.0	-2428.4	2428.4
		B	857.4	3714.4	1428.5	-988.5	988.5	-1124.1	1124.1
		C	418.0	1552.9	567.5	-426.1	426.1	3612.4	-3612.4

=====

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-1775.6	1825.8	1348.0	554.8	559.8	0.0	0.0
	B	C	-386.5	178.0	73.2	179.1	121.2	0.0	0.0
14F	A	B	-1736.7	1539.2	934.7	466.4	446.6	0.0	0.0
	B	C	-92.6	313.1	129.8	108.0	173.3	0.0	0.0
13F	A	B	-1671.5	1496.5	988.7	465.3	447.8	0.0	0.0
	B	C	-173.1	275.4	108.4	124.4	156.9	0.0	0.0
12F	A	B	-1705.8	1474.7	1013.1	474.2	451.1	0.0	0.0
	B	C	-142.4	292.5	115.2	117.8	163.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1700.0	1477.7	1014.5	473.8	451.5	0.0	0.0
	B	C	-148.2	296.5	110.3	118.0	163.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1684.1	1483.8	1019.4	472.7	452.6	0.0	0.0
	B	C	-166.2	280.7	109.2	122.7	158.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1748.3	1480.5	1004.2	479.1	452.3	0.0	0.0
	B	C	-109.9	345.3	110.8	109.1	178.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1771.5	1495.6	985.0	479.5	451.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	-101.8	363.4	105.8	105.5	182.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1744.2	1518.4	987.3	477.0	454.4	0.0	0.0
	B	C	-137.7	330.9	104.1	115.0	172.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1712.3	1542.8	991.0	474.2	457.2	0.0	0.0
	B	C	-176.5	300.1	100.1	124.6	163.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1726.4	1576.1	967.3	473.2	458.2	0.0	0.0
	B	C	-168.3	305.1	101.7	122.8	164.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1725.6	1607.4	952.1	471.6	459.8	0.0	0.0
	B	C	-174.9	297.2	102.3	124.8	162.8	0.0	0.0
3F	A	B	-1684.0	1635.9	958.6	468.1	463.3	0.0	0.0
	B	C	-222.3	259.3	97.6	136.7	151.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1663.1	1693.5	940.3	464.2	467.2	0.0	0.0
	B	C	-223.8	242.1	105.4	139.3	148.4	0.0	0.0
1F	A	B	-1422.7	3270.6	2496.3	803.3	988.1	0.0	0.0
	B	C	-2075.2	107.5	-563.9	534.4	-12.2	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	596.2	593.5	1.3	-59.5	59.5	0.0	0.0
	B	C	63.9	91.0	-13.5	-21.5	21.5	0.0	0.0
14F	A	B	960.9	944.0	8.5	-95.2	95.2	0.0	0.0
	B	C	277.2	260.4	8.4	-74.7	74.7	0.0	0.0
13F	A	B	1226.9	1198.5	14.2	-121.3	121.3	0.0	0.0
	B	C	442.5	403.7	19.4	-117.5	117.5	0.0	0.0
12F	A	B	1752.9	1716.1	18.4	-173.4	173.4	0.0	0.0
	B	C	508.5	496.1	6.2	-139.5	139.5	0.0	0.0
11F	A	B	1960.7	1912.8	23.9	-193.7	193.7	0.0	0.0
	B	C	611.1	592.6	9.2	-167.2	167.2	0.0	0.0
10F	A	B	2093.2	2045.0	24.1	-206.9	206.9	0.0	0.0
	B	C	691.4	670.6	10.4	-189.2	189.2	0.0	0.0
9F	A	B	2126.3	2049.9	38.2	-208.8	208.8	0.0	0.0
	B	C	1087.7	1018.4	34.6	-292.5	292.5	0.0	0.0
8F	A	B	2158.1	2095.7	31.2	-212.7	212.7	0.0	0.0
	B	C	1205.8	1170.6	17.6	-330.1	330.1	0.0	0.0
7F	A	B	2259.4	2187.0	36.2	-222.3	222.3	0.0	0.0
	B	C	1313.4	1261.2	26.1	-357.6	357.6	0.0	0.0
6F	A	B	2332.2	2250.7	40.8	-229.1	229.1	0.0	0.0
	B	C	1419.0	1355.7	31.7	-385.4	385.4	0.0	0.0
5F	A	B	2366.5	2296.8	34.9	-233.2	233.2	0.0	0.0
	B	C	1593.7	1536.5	28.6	-434.7	434.7	0.0	0.0
4F	A	B	2345.8	2288.1	28.8	-231.7	231.7	0.0	0.0
	B	C	1690.9	1645.8	22.6	-463.4	463.4	0.0	0.0
3F	A	B	2242.9	2176.3	33.3	-221.0	221.0	0.0	0.0
	B	C	1671.1	1619.1	26.0	-457.0	457.0	0.0	0.0
2F	A	B	1763.4	1727.7	17.9	-174.6	174.6	0.0	0.0
	B	C	1413.8	1380.4	16.7	-388.1	388.1	0.0	0.0
1F	A	B	2594.3	1850.2	372.0	-222.2	222.2	0.0	0.0
	B	C	1869.5	1564.1	152.7	-476.9	476.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-596.2	-593.5	-1.3	59.5	-59.5	0.0	0.0
	B	C	-63.9	-91.0	13.5	21.5	-21.5	0.0	0.0
14F	A	B	-960.9	-944.0	-8.5	95.2	-95.2	0.0	0.0
	B	C	-277.2	-260.4	-8.4	74.7	-74.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1226.9	-1198.5	-14.2	121.3	-121.3	0.0	0.0
	B	C	-442.5	-403.7	-19.4	117.5	-117.5	0.0	0.0
12F	A	B	-1752.9	-1716.1	-18.4	173.4	-173.4	0.0	0.0
	B	C	-508.5	-496.1	-6.2	139.5	-139.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1960.7	-1912.8	-23.9	193.7	-193.7	0.0	0.0
	B	C	-611.1	-592.6	-9.2	167.2	-167.2	0.0	0.0
10F	A	B	-2093.2	-2045.0	-24.1	206.9	-206.9	0.0	0.0
	B	C	-691.4	-670.6	-10.4	189.2	-189.2	0.0	0.0
9F	A	B	-2126.3	-2049.9	-38.2	208.8	-208.8	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-1087.7	-1018.4	-34.6	292.5	-292.5	0.0	0.0
8F	A	B	-2158.1	-2095.7	-31.2	212.7	-212.7	0.0	0.0
	B	C	-1205.8	-1170.6	-17.6	330.1	-330.1	0.0	0.0
7F	A	B	-2259.4	-2187.0	-36.2	222.3	-222.3	0.0	0.0
	B	C	-1313.4	-1261.2	-26.1	357.6	-357.6	0.0	0.0
6F	A	B	-2332.2	-2250.7	-40.8	229.1	-229.1	0.0	0.0
	B	C	-1419.0	-1355.7	-31.7	385.4	-385.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2366.5	-2296.8	-34.9	233.2	-233.2	0.0	0.0
	B	C	-1593.7	-1536.5	-28.6	434.7	-434.7	0.0	0.0
4F	A	B	-2345.8	-2288.1	-28.8	231.7	-231.7	0.0	0.0
	B	C	-1690.9	-1645.8	-22.6	463.4	-463.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2242.9	-2176.3	-33.3	221.0	-221.0	0.0	0.0
	B	C	-1671.1	-1619.1	-26.0	457.0	-457.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1763.4	-1727.7	-17.9	174.6	-174.6	0.0	0.0
	B	C	-1413.8	-1380.4	-16.7	388.1	-388.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2594.3	-1850.2	-372.0	222.2	-222.2	0.0	0.0
	B	C	-1869.5	-1564.1	-152.7	476.9	-476.9	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	1775.6	1066.3	-354.7	-710.5	710.5	-657.4	657.4
		B	-1439.3	-941.1	249.1	595.1	-595.1	-893.4	893.4
		C	-178.0	-176.4	0.8	88.6	-88.6	-200.6	200.6
13F	14F	A	670.5	750.9	40.2	-355.3	355.3	-1225.9	1225.9
		B	-505.5	-584.6	-39.5	272.5	-272.5	-1578.6	1578.6
		C	-136.7	-140.2	-1.7	69.2	-69.2	-462.5	462.5
12F	13F	A	920.5	819.5	-50.5	-432.3	432.3	-1794.3	1794.3
		B	-738.9	-648.0	45.4	344.6	-344.6	-2282.9	2282.9
		C	-135.3	-139.6	-2.2	68.3	-68.3	-707.9	707.9
11F	12F	A	886.3	803.5	-41.4	-422.4	422.4	-2371.7	2371.7
		B	-684.3	-622.1	31.1	326.6	-326.6	-2984.2	2984.2
		C	-152.9	-155.3	-1.2	77.0	-77.0	-964.8	964.8
10F	11F	A	896.5	821.5	-37.5	-429.5	429.5	-2949.1	2949.1
		B	-707.4	-645.8	30.8	338.3	-338.3	-3687.0	3687.0
		C	-141.2	-149.5	-4.1	72.7	-72.7	-1222.4	1222.4
9F	10F	A	862.5	727.2	-67.6	-395.0	395.0	-3525.5	3525.5
		B	-671.8	-588.3	41.8	313.1	-313.1	-4396.2	4396.2
		C	-131.1	-134.3	-1.6	65.9	-65.9	-1476.3	1476.3
8F	9F	A	1021.1	887.8	-66.7	-477.2	477.2	-4111.6	4111.6
		B	-782.3	-688.0	47.2	367.6	-367.6	-5095.2	5095.2
		C	-211.0	-195.9	7.5	101.7	-101.7	-1747.7	1747.7
7F	8F	A	883.8	838.4	-22.7	-430.5	430.5	-4698.6	4698.6
		B	-705.8	-647.8	29.0	338.4	-338.4	-5790.6	5790.6
		C	-167.5	-167.3	0.1	83.7	-83.7	-2023.9	2023.9
6F	7F	A	905.7	864.1	-20.8	-442.4	442.4	-5284.4	5284.4
		B	-732.9	-674.9	29.0	351.9	-351.9	-6500.5	6500.5
		C	-163.7	-160.3	1.7	81.0	-81.0	-2293.1	2293.1
5F	6F	A	848.3	724.5	-61.9	-393.2	393.2	-5868.5	5868.5
		B	-691.5	-581.6	54.9	318.3	-318.3	-7225.5	7225.5
		C	-139.9	-127.2	6.3	66.8	-66.8	-2555.3	2555.3
4F	5F	A	1001.9	870.3	-65.8	-468.1	468.1	-6455.8	6455.8
		B	-826.1	-691.4	67.4	379.4	-379.4	-7954.6	7954.6
		C	-177.9	-157.5	10.2	83.8	-83.8	-2822.8	2822.8
3F	4F	A	855.3	856.0	0.3	-427.8	427.8	-7046.5	7046.5
		B	-741.1	-682.6	29.3	355.9	-355.9	-8693.5	8693.5
		C	-139.8	-127.6	6.1	66.8	-66.8	-3092.8	3092.8
2F	3F	A	828.1	725.5	-51.3	-388.4	388.4	-7635.3	7635.3
		B	-731.1	-559.4	85.8	322.6	-322.6	-9451.1	9451.1
		C	-131.7	-117.5	7.1	62.3	-62.3	-3354.0	3354.0
1F	2F	A	937.5	1422.7	242.6	-510.3	510.3	-8223.0	8223.0
		B	-910.4	-1195.4	-142.5	455.3	-455.3	-10218.6	10218.6
		C	-124.6	-107.5	8.5	50.2	-50.2	-3617.6	3617.6

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-596.2	-271.0	162.6	216.8	-216.8	58.2	-58.2
		B	-657.4	-360.3	148.6	254.4	-254.4	-40.0	40.0
		C	-91.0	-67.3	11.8	39.6	-39.6	-20.0	20.0
13F	14F	A	-689.9	-434.2	127.8	281.0	-281.0	150.5	-150.5
		B	-860.9	-619.0	120.9	370.0	-370.0	-62.4	62.4
		C	-193.1	-174.5	9.3	91.9	-91.9	-91.2	91.2
12F	13F	A	-792.7	-716.9	37.9	375.0	-375.0	269.2	-269.2
		B	-1021.9	-927.5	47.2	484.3	-484.3	-68.2	68.2
		C	-229.2	-216.9	6.2	110.8	-110.8	-205.3	205.3
11F	12F	A	-1036.0	-819.7	108.2	463.9	-463.9	440.1	-440.1
		B	-1297.0	-1074.2	111.4	592.8	-592.8	-104.1	104.1
		C	-279.2	-273.8	2.7	138.3	-138.3	-343.0	343.0
10F	11F	A	-1141.0	-963.2	88.9	526.1	-526.1	631.4	-631.4
		B	-1449.7	-1242.9	103.4	673.2	-673.2	-132.8	132.8
		C	-318.9	-320.8	-1.0	159.9	-159.9	-508.2	508.2
9F	10F	A	-1129.9	-1092.2	18.9	552.1	-552.1	836.0	-836.0
		B	-1493.5	-1464.3	14.6	734.9	-734.9	-152.6	152.6
		C	-349.8	-411.6	-30.9	189.2	-189.2	-695.5	695.5
8F	9F	A	-1034.1	-953.0	40.5	496.8	-496.8	1043.1	-1043.1
		B	-1673.3	-1510.6	81.4	796.0	-796.0	-71.1	71.1
		C	-606.9	-578.7	14.1	296.4	-296.4	-984.9	984.9
7F	8F	A	-1205.1	-1033.8	85.6	559.7	-559.7	1253.7	-1253.7
		B	-1791.0	-1602.6	94.2	848.4	-848.4	44.1	-44.1
		C	-591.9	-600.4	-4.2	298.1	-298.1	-1311.6	1311.6
6F	7F	A	-1225.6	-1077.9	73.8	575.9	-575.9	1474.2	-1474.2
		B	-1897.8	-1724.8	86.5	905.6	-905.6	177.4	-177.4
		C	-660.8	-673.6	-6.4	333.6	-333.6	-1666.2	1666.2
5F	6F	A	-1254.3	-1184.8	34.7	609.8	-609.8	1701.9	-1701.9
		B	-1944.9	-1794.6	75.1	934.9	-934.9	331.8	-331.8
		C	-682.1	-687.9	-2.9	342.5	-342.5	-2049.0	2049.0
4F	5F	A	-1181.7	-1158.2	11.8	585.0	-585.0	1933.7	-1933.7
		B	-2095.9	-1953.0	71.5	1012.2	-1012.2	531.6	-531.6
		C	-848.5	-850.1	-0.8	424.7	-424.7	-2481.2	2481.2
3F	4F	A	-1187.6	-1250.7	-31.5	609.6	-609.6	2164.3	-2164.3
		B	-2026.1	-2067.7	-20.8	1023.5	-1023.5	761.8	-761.8
		C	-795.8	-896.2	-50.2	423.0	-423.0	-2942.3	2942.3
2F	3F	A	-992.2	-1669.3	-338.6	665.4	-665.4	2384.4	-2384.4
		B	-1779.7	-2264.3	-242.3	1011.0	-1011.0	996.6	-996.6
		C	-722.9	-942.9	-110.0	416.5	-416.5	-3397.6	3397.6
1F	2F	A	-94.1	-2594.3	-1250.1	581.3	-581.3	2558.5	-2558.5
		B	-877.2	-3719.7	-1421.2	993.9	-993.9	1209.5	-1209.5
		C	-437.4	-1564.1	-563.3	432.8	-432.8	-3784.8	3784.8

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	596.2	271.0	-162.6	-216.8	216.8	-58.2	58.2
		B	657.4	360.3	-148.6	-254.4	254.4	40.0	-40.0
		C	91.0	67.3	-11.8	-39.6	39.6	20.0	-20.0
13F	14F	A	689.9	434.2	-127.8	-281.0	281.0	-150.5	150.5
		B	860.9	619.0	-120.9	-370.0	370.0	62.4	-62.4
		C	193.1	174.5	-9.3	-91.9	91.9	91.2	-91.2
12F	13F	A	792.7	716.9	-37.9	-375.0	375.0	-269.2	269.2
		B	1021.9	927.5	-47.2	-484.3	484.3	68.2	-68.2
		C	229.2	216.9	-6.2	-110.8	110.8	205.3	-205.3
11F	12F	A	1036.0	819.7	-108.2	-463.9	463.9	-440.1	440.1
		B	1297.0	1074.2	-111.4	-592.8	592.8	104.1	-104.1
		C	279.2	273.8	-2.7	-138.3	138.3	343.0	-343.0
10F	11F	A	1141.0	963.2	-88.9	-526.1	526.1	-631.4	631.4
		B	1449.7	1242.9	-103.4	-673.2	673.2	132.8	-132.8
		C	318.9	320.8	1.0	-159.9	159.9	508.2	-508.2
9F	10F	A	1129.9	1092.2	-18.9	-552.1	552.1	-836.0	836.0
		B	1493.5	1464.3	-14.6	-734.9	734.9	152.6	-152.6
		C	349.8	411.6	30.9	-189.2	189.2	695.5	-695.5
8F	9F	A	1034.1	953.0	-40.5	-496.8	496.8	-1043.1	1043.1
		B	1673.3	1510.6	-81.4	-796.0	796.0	71.1	-71.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	606.9	578.7	-14.1	-296.4	296.4	984.9	-984.9
7F	8F	A	1205.1	1033.8	-85.6	-559.7	559.7	-1253.7	1253.7
		B	1791.0	1602.6	-94.2	-848.4	848.4	-44.1	44.1
		C	591.9	600.4	4.2	-298.1	298.1	1311.6	-1311.6
6F	7F	A	1225.6	1077.9	-73.8	-575.9	575.9	-1474.2	1474.2
		B	1897.8	1724.8	-86.5	-905.6	905.6	-177.4	177.4
		C	660.8	673.6	6.4	-333.6	333.6	1666.2	-1666.2
5F	6F	A	1254.3	1184.8	-34.7	-609.8	609.8	-1701.9	1701.9
		B	1944.9	1794.6	-75.1	-934.9	934.9	-331.8	331.8
		C	682.1	687.9	2.9	-342.5	342.5	2049.0	-2049.0
4F	5F	A	1181.7	1158.2	-11.8	-585.0	585.0	-1933.7	1933.7
		B	2095.9	1953.0	-71.5	-1012.2	1012.2	-531.6	531.6
		C	848.5	850.1	0.8	-424.7	424.7	2481.2	-2481.2
3F	4F	A	1187.6	1250.7	31.5	-609.6	609.6	-2164.3	2164.3
		B	2026.1	2067.7	20.8	-1023.5	1023.5	-761.8	761.8
		C	795.8	896.2	50.2	-423.0	423.0	2942.3	-2942.3
2F	3F	A	992.2	1669.3	338.6	-665.4	665.4	-2384.4	2384.4
		B	1779.7	2264.3	242.3	-1011.0	1011.0	-996.6	996.6
		C	722.9	942.9	110.0	-416.5	416.5	3397.6	-3397.6
1F	2F	A	94.1	2594.3	1250.1	-581.3	581.3	-2558.5	2558.5
		B	877.2	3719.7	1421.2	-993.9	993.9	-1209.5	1209.5
		C	437.4	1564.1	563.3	-432.8	432.8	3784.8	-3784.8

=====

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-1773.8	1824.9	1349.3	554.8	559.9	0.0	0.0
	B	C	-357.9	193.6	79.7	173.0	127.3	0.0	0.0
14F	A	B	-1735.2	1536.8	936.7	466.4	446.6	0.0	0.0
	B	C	-29.4	312.6	107.5	82.3	154.0	0.0	0.0
13F	A	B	-1670.0	1494.1	990.6	465.3	447.7	0.0	0.0
	B	C	-108.4	270.2	89.3	99.1	137.1	0.0	0.0
12F	A	B	-1703.5	1472.2	1015.5	474.2	451.1	0.0	0.0
	B	C	-79.3	287.1	95.4	92.7	143.5	0.0	0.0
11F	A	B	-1697.7	1475.3	1016.9	473.8	451.5	0.0	0.0
	B	C	-86.3	289.1	90.8	93.4	142.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1682.1	1481.2	1021.7	472.7	452.6	0.0	0.0
	B	C	-105.0	273.3	89.4	98.2	138.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1747.1	1476.5	1006.8	479.2	452.2	0.0	0.0
	B	C	-33.8	350.4	92.2	80.8	161.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1769.8	1493.5	987.0	479.5	451.9	0.0	0.0
	B	C	-27.5	367.0	87.0	77.6	164.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1742.9	1515.8	989.2	477.1	454.4	0.0	0.0
	B	C	-68.0	330.1	85.2	88.4	154.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1711.5	1539.8	992.9	474.3	457.1	0.0	0.0
	B	C	-111.5	295.1	81.0	99.3	143.3	0.0	0.0
5F	A	B	-1725.3	1574.7	968.6	473.2	458.2	0.0	0.0
	B	C	-108.5	294.4	82.8	98.9	143.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1724.5	1606.6	953.0	471.6	459.8	0.0	0.0
	B	C	-120.7	280.8	83.6	102.5	140.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1683.6	1634.7	959.5	468.2	463.3	0.0	0.0
	B	C	-173.7	237.1	78.9	116.0	126.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1663.5	1691.3	941.2	464.3	467.1	0.0	0.0
	B	C	-183.4	214.4	85.4	120.5	122.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1422.3	3274.5	2494.5	803.1	988.3	0.0	0.0
	B	C	-2070.8	99.5	-557.6	534.9	-12.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	594.0	590.3	1.9	-59.2	59.2	0.0	0.0
	B	C	69.5	93.9	-12.2	-22.7	22.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	A	B	959.0	942.5	8.2	-95.1	95.1	0.0	0.0
	B	C	272.2	257.3	7.5	-73.5	73.5	0.0	0.0
13F	A	B	1224.7	1197.0	13.8	-121.1	121.1	0.0	0.0
	B	C	429.1	394.2	17.5	-114.3	114.3	0.0	0.0
12F	A	B	1749.1	1713.5	17.8	-173.1	173.1	0.0	0.0
	B	C	492.0	482.2	4.9	-135.3	135.3	0.0	0.0
11F	A	B	1956.4	1910.2	23.1	-193.3	193.3	0.0	0.0
	B	C	589.3	574.0	7.6	-161.6	161.6	0.0	0.0
10F	A	B	2088.5	2042.4	23.1	-206.5	206.5	0.0	0.0
	B	C	666.0	649.5	8.3	-182.7	182.7	0.0	0.0
9F	A	B	2121.3	2046.7	37.3	-208.4	208.4	0.0	0.0
	B	C	1059.0	995.7	31.7	-285.4	285.4	0.0	0.0
8F	A	B	2153.2	2092.6	30.3	-212.3	212.3	0.0	0.0
	B	C	1171.7	1140.8	15.5	-321.2	321.2	0.0	0.0
7F	A	B	2254.5	2184.3	35.1	-221.9	221.9	0.0	0.0
	B	C	1274.0	1227.4	23.3	-347.4	347.4	0.0	0.0
6F	A	B	2327.6	2248.6	39.5	-228.8	228.8	0.0	0.0
	B	C	1374.6	1318.2	28.2	-374.0	374.0	0.0	0.0
5F	A	B	2362.2	2294.8	33.7	-232.8	232.8	0.0	0.0
	B	C	1539.7	1488.4	25.6	-420.6	420.6	0.0	0.0
4F	A	B	2341.8	2286.3	27.7	-231.4	231.4	0.0	0.0
	B	C	1629.6	1589.3	20.2	-447.1	447.1	0.0	0.0
3F	A	B	2239.3	2175.1	32.1	-220.7	220.7	0.0	0.0
	B	C	1608.2	1561.6	23.3	-440.3	440.3	0.0	0.0
2F	A	B	1761.0	1727.6	16.7	-174.4	174.4	0.0	0.0
	B	C	1360.0	1331.2	14.4	-373.8	373.8	0.0	0.0
1F	A	B	2588.0	1843.5	372.3	-221.6	221.6	0.0	0.0
	B	C	1855.2	1547.6	153.8	-472.6	472.6	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-594.0	-590.3	-1.9	59.2	-59.2	0.0	0.0
	B	C	-69.5	-93.9	12.2	22.7	-22.7	0.0	0.0
14F	A	B	-959.0	-942.5	-8.2	95.1	-95.1	0.0	0.0
	B	C	-272.2	-257.3	-7.5	73.5	-73.5	0.0	0.0
13F	A	B	-1224.7	-1197.0	-13.8	121.1	-121.1	0.0	0.0
	B	C	-429.1	-394.2	-17.5	114.3	-114.3	0.0	0.0
12F	A	B	-1749.1	-1713.5	-17.8	173.1	-173.1	0.0	0.0
	B	C	-492.0	-482.2	-4.9	135.3	-135.3	0.0	0.0
11F	A	B	-1956.4	-1910.2	-23.1	193.3	-193.3	0.0	0.0
	B	C	-589.3	-574.0	-7.6	161.6	-161.6	0.0	0.0
10F	A	B	-2088.5	-2042.4	-23.1	206.5	-206.5	0.0	0.0
	B	C	-666.0	-649.5	-8.3	182.7	-182.7	0.0	0.0
9F	A	B	-2121.3	-2046.7	-37.3	208.4	-208.4	0.0	0.0
	B	C	-1059.0	-995.7	-31.7	285.4	-285.4	0.0	0.0
8F	A	B	-2153.2	-2092.6	-30.3	212.3	-212.3	0.0	0.0
	B	C	-1171.7	-1140.8	-15.5	321.2	-321.2	0.0	0.0
7F	A	B	-2254.5	-2184.3	-35.1	221.9	-221.9	0.0	0.0
	B	C	-1274.0	-1227.4	-23.3	347.4	-347.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2327.6	-2248.6	-39.5	228.8	-228.8	0.0	0.0
	B	C	-1374.6	-1318.2	-28.2	374.0	-374.0	0.0	0.0
5F	A	B	-2362.2	-2294.8	-33.7	232.8	-232.8	0.0	0.0
	B	C	-1539.7	-1488.4	-25.6	420.6	-420.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2341.8	-2286.3	-27.7	231.4	-231.4	0.0	0.0
	B	C	-1629.6	-1589.3	-20.2	447.1	-447.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2239.3	-2175.1	-32.1	220.7	-220.7	0.0	0.0
	B	C	-1608.2	-1561.6	-23.3	440.3	-440.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1761.0	-1727.6	-16.7	174.4	-174.4	0.0	0.0
	B	C	-1360.0	-1331.2	-14.4	373.8	-373.8	0.0	0.0
1F	A	B	-2588.0	-1843.5	-372.3	221.6	-221.6	0.0	0.0
	B	C	-1855.2	-1547.6	-153.8	472.6	-472.6	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	1773.8	1065.3	-354.2	-709.8	709.8	-657.4	657.4
		B	-1467.0	-968.9	249.1	609.0	-609.0	-896.2	896.2
		C	-193.6	-181.5	6.0	93.8	-93.8	-224.8	224.8
13F	14F	A	669.9	750.3	40.2	-355.1	355.1	-1226.0	1226.0
		B	-538.5	-615.1	-38.3	288.4	-288.4	-1566.2	1566.2
		C	-131.1	-136.5	-2.7	66.9	-66.9	-454.3	454.3
12F	13F	A	919.6	818.6	-50.5	-431.8	431.8	-1794.5	1794.5
		B	-770.6	-676.8	46.9	359.6	-359.6	-2255.6	2255.6
		C	-133.7	-137.4	-1.9	67.4	-67.4	-667.0	667.0
11F	12F	A	884.9	802.4	-41.2	-421.8	421.8	-2371.9	2371.9
		B	-716.1	-650.6	32.8	341.7	-341.7	-2942.0	2942.0
		C	-149.6	-151.9	-1.1	75.4	-75.4	-882.6	882.6
10F	11F	A	895.2	820.4	-37.4	-428.9	428.9	-2949.4	2949.4
		B	-738.3	-673.5	32.4	353.0	-353.0	-3630.0	3630.0
		C	-137.2	-144.5	-3.7	70.4	-70.4	-1098.4	1098.4
9F	10F	A	861.7	726.7	-67.5	-394.6	394.6	-3525.9	3525.9
		B	-702.7	-617.1	42.8	327.9	-327.9	-4324.1	4324.1
		C	-128.8	-134.5	-2.9	65.4	-65.4	-1309.7	1309.7
8F	9F	A	1020.4	887.1	-66.7	-476.9	476.9	-4112.1	4112.1
		B	-825.6	-724.6	50.5	387.6	-387.6	-5003.8	5003.8
		C	-215.8	-198.9	8.4	103.7	-103.7	-1549.7	1549.7
7F	8F	A	882.6	837.8	-22.4	-430.1	430.1	-4699.2	4699.2
		B	-741.3	-680.3	30.5	355.4	-355.4	-5680.1	5680.1
		C	-168.0	-167.4	0.3	83.9	-83.9	-1794.6	1794.6
6F	7F	A	905.0	863.9	-20.6	-442.2	442.2	-5285.0	5285.0
		B	-767.6	-706.4	30.6	368.5	-368.5	-6371.1	6371.1
		C	-162.7	-158.3	2.2	80.2	-80.2	-2028.7	2028.7
5F	6F	A	847.7	724.4	-61.7	-393.0	393.0	-5869.3	5869.3
		B	-721.9	-606.5	57.7	332.1	-332.1	-7077.3	7077.3
		C	-136.8	-123.6	6.6	65.1	-65.1	-2251.5	2251.5
4F	5F	A	1000.9	870.0	-65.5	-467.7	467.7	-6456.6	6456.6
		B	-859.7	-718.8	70.4	394.6	-394.6	-7788.3	7788.3
		C	-170.8	-149.5	10.6	80.1	-80.1	-2477.0	2477.0
3F	4F	A	854.5	855.9	0.7	-427.6	427.6	-7047.4	7047.4
		B	-767.2	-705.3	30.9	368.1	-368.1	-8509.7	8509.7
		C	-131.2	-118.1	6.6	62.3	-62.3	-2701.6	2701.6
2F	3F	A	827.7	726.2	-50.7	-388.5	388.5	-7636.2	7636.2
		B	-755.7	-581.8	87.0	334.4	-334.4	-9249.9	9249.9
		C	-119.0	-101.2	8.9	55.1	-55.1	-2912.4	2912.4
1F	2F	A	937.2	1422.3	242.5	-510.2	510.2	-8224.0	8224.0
		B	-926.1	-1203.7	-138.8	460.5	-460.5	-10000.4	10000.4
		C	-113.2	-99.5	6.9	46.0	-46.0	-3119.6	3119.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-594.0	-270.1	162.0	216.0	-216.0	57.8	-57.8
		B	-659.8	-360.0	149.9	254.9	-254.9	-36.6	36.6
		C	-93.9	-67.7	13.1	40.4	-40.4	-22.7	22.7
13F	14F	A	-688.9	-433.8	127.5	280.7	-280.7	150.0	-150.0
		B	-854.8	-613.1	120.9	367.0	-367.0	-57.8	57.8
		C	-189.5	-170.3	9.6	90.0	-90.0	-96.3	96.3
12F	13F	A	-790.9	-715.5	37.7	374.3	-374.3	268.5	-268.5
		B	-1013.1	-919.6	46.8	480.2	-480.2	-64.3	64.3
		C	-223.9	-211.0	6.4	108.0	-108.0	-210.7	210.7
11F	12F	A	-1033.6	-818.0	107.8	462.9	-462.9	439.1	-439.1
		B	-1285.8	-1063.8	111.0	587.4	-587.4	-101.8	101.8
		C	-271.2	-265.1	3.1	134.1	-134.1	-345.1	345.1
10F	11F	A	-1138.4	-961.3	88.6	524.9	-524.9	630.0	-630.0
		B	-1435.6	-1230.0	102.8	666.4	-666.4	-133.4	133.4
		C	-308.9	-309.5	-0.3	154.6	-154.6	-505.7	505.7
9F	10F	A	-1127.3	-1089.6	18.8	550.8	-550.8	834.1	-834.1
		B	-1478.4	-1450.9	13.8	727.8	-727.8	-157.0	157.0
		C	-339.9	-402.6	-31.3	184.5	-184.5	-687.6	687.6
8F	9F	A	-1031.7	-950.8	40.4	495.6	-495.6	1040.7	-1040.7
		B	-1654.8	-1493.3	80.7	787.0	-787.0	-79.9	79.9

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	-593.1	-564.2	14.5	289.3	-289.3	-972.7	972.7
7F	8F	A	-1202.3	-1031.5	85.4	558.5	-558.5	1250.9	-1250.9
		B	-1770.9	-1583.5	93.7	838.6	-838.6	29.3	-29.3
		C	-576.6	-584.2	-3.8	290.2	-290.2	-1293.5	1293.5
6F	7F	A	-1223.0	-1075.8	73.6	574.7	-574.7	1471.0	-1471.0
		B	-1874.8	-1702.8	86.0	894.4	-894.4	155.1	-155.1
		C	-643.3	-654.8	-5.8	324.5	-324.5	-1640.8	1640.8
5F	6F	A	-1251.8	-1182.3	34.8	608.5	-608.5	1698.3	-1698.3
		B	-1920.4	-1772.1	74.1	923.1	-923.1	300.6	-300.6
		C	-663.4	-669.3	-3.0	333.2	-333.2	-2014.8	2014.8
4F	5F	A	-1179.9	-1156.2	11.8	584.0	-584.0	1929.7	-1929.7
		B	-2062.4	-1922.4	70.0	996.2	-996.2	488.5	-488.5
		C	-819.1	-821.0	-1.0	410.0	-410.0	-2435.3	2435.3
3F	4F	A	-1185.5	-1248.7	-31.6	608.6	-608.6	2159.9	-2159.9
		B	-1993.5	-2036.9	-21.7	1007.6	-1007.6	704.3	-704.3
		C	-768.2	-867.5	-49.6	408.9	-408.9	-2882.3	2882.3
2F	3F	A	-990.6	-1667.1	-338.2	664.4	-664.4	2379.8	-2379.8
		B	-1746.4	-2232.4	-243.0	994.7	-994.7	924.0	-924.0
		C	-694.1	-912.7	-109.3	401.7	-401.7	-3322.6	3322.6
1F	2F	A	-93.9	-2588.0	-1247.1	579.9	-579.9	2553.8	-2553.8
		B	-855.2	-3698.7	-1421.7	984.6	-984.6	1123.4	-1123.4
		C	-418.5	-1547.6	-564.6	425.1	-425.1	-3696.5	3696.5

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	594.0	270.1	-162.0	-216.0	216.0	-57.8	57.8
		B	659.8	360.0	-149.9	-254.9	254.9	36.6	-36.6
		C	93.9	67.7	-13.1	-40.4	40.4	22.7	-22.7
13F	14F	A	688.9	433.8	-127.5	-280.7	280.7	-150.0	150.0
		B	854.8	613.1	-120.9	-367.0	367.0	57.8	-57.8
		C	189.5	170.3	-9.6	-90.0	90.0	96.3	-96.3
12F	13F	A	790.9	715.5	-37.7	-374.3	374.3	-268.5	268.5
		B	1013.1	919.6	-46.8	-480.2	480.2	64.3	-64.3
		C	223.9	211.0	-6.4	-108.0	108.0	210.7	-210.7
11F	12F	A	1033.6	818.0	-107.8	-462.9	462.9	-439.1	439.1
		B	1285.8	1063.8	-111.0	-587.4	587.4	101.8	-101.8
		C	271.2	265.1	-3.1	-134.1	134.1	345.1	-345.1
10F	11F	A	1138.4	961.3	-88.6	-524.9	524.9	-630.0	630.0
		B	1435.6	1230.0	-102.8	-666.4	666.4	133.4	-133.4
		C	308.9	309.5	0.3	-154.6	154.6	505.7	-505.7
9F	10F	A	1127.3	1089.6	-18.8	-550.8	550.8	-834.1	834.1
		B	1478.4	1450.9	-13.8	-727.8	727.8	157.0	-157.0
		C	339.9	402.6	31.3	-184.5	184.5	687.6	-687.6
8F	9F	A	1031.7	950.8	-40.4	-495.6	495.6	-1040.7	1040.7
		B	1654.8	1493.3	-80.7	-787.0	787.0	79.9	-79.9
		C	593.1	564.2	-14.5	-289.3	289.3	972.7	-972.7
7F	8F	A	1202.3	1031.5	-85.4	-558.5	558.5	-1250.9	1250.9
		B	1770.9	1583.5	-93.7	-838.6	838.6	29.3	-29.3
		C	576.6	584.2	3.8	-290.2	290.2	1293.5	-1293.5
6F	7F	A	1223.0	1075.8	-73.6	-574.7	574.7	-1471.0	1471.0
		B	1874.8	1702.8	-86.0	-894.4	894.4	155.1	-155.1
		C	643.3	654.8	5.8	-324.5	324.5	1640.8	-1640.8
5F	6F	A	1251.8	1182.3	-34.8	-608.5	608.5	-1698.3	1698.3
		B	1920.4	1772.1	-74.1	-923.1	923.1	300.6	-300.6
		C	663.4	669.3	3.0	-333.2	333.2	2014.8	-2014.8
4F	5F	A	1179.9	1156.2	-11.8	-584.0	584.0	-1929.7	1929.7
		B	2062.4	1922.4	-70.0	-996.2	996.2	488.5	-488.5
		C	819.1	821.0	1.0	-410.0	410.0	2435.3	-2435.3
3F	4F	A	1185.5	1248.7	31.6	-608.6	608.6	-2159.9	2159.9
		B	1993.5	2036.9	21.7	-1007.6	1007.6	704.3	-704.3
		C	768.2	867.5	49.6	-408.9	408.9	2882.3	-2882.3
2F	3F	A	990.6	1667.1	338.2	-664.4	664.4	-2379.8	2379.8
		B	1746.4	2232.4	243.0	-994.7	994.7	924.0	-924.0
		C	694.1	912.7	109.3	-401.7	401.7	3322.6	-3322.6
1F	2F	A	93.9	2588.0	1247.1	-579.9	579.9	-2553.8	2553.8

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	855.2	3698.7	1421.7	-984.6	984.6	-1123.4	1123.4
		C	418.5	1547.6	564.6	-425.1	425.1	3696.5	-3696.5

=====

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-1766.7	1832.0	1349.3	554.1	560.6	0.0	0.0
	B	C	-351.2	195.3	82.2	171.8	128.5	0.0	0.0
14F	A	B	-1727.7	1541.9	937.9	465.8	447.2	0.0	0.0
	B	C	3.2	294.5	90.9	60.9	149.7	0.0	0.0
13F	A	B	-1662.9	1499.0	991.7	464.7	448.3	0.0	0.0
	B	C	-72.1	249.8	75.5	77.6	133.0	0.0	0.0
12F	A	B	-1694.1	1479.0	1016.7	473.4	451.9	0.0	0.0
	B	C	-46.0	265.2	80.9	71.9	138.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1688.5	1482.0	1018.1	473.0	452.3	0.0	0.0
	B	C	-53.7	265.3	77.0	72.9	137.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1673.9	1486.8	1023.0	472.0	453.3	0.0	0.0
	B	C	-72.1	250.1	75.4	77.6	133.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1738.4	1483.1	1007.8	478.5	452.9	0.0	0.0
	B	C	-2.3	326.9	77.6	60.4	156.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1761.4	1500.2	987.8	478.8	452.7	0.0	0.0
	B	C	2.6	340.2	73.4	57.9	159.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1735.8	1521.2	990.1	476.4	455.0	0.0	0.0
	B	C	-36.9	304.2	71.7	68.4	148.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1705.9	1543.5	993.9	473.8	457.6	0.0	0.0
	B	C	-79.0	270.1	67.7	78.9	138.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1720.3	1578.3	969.3	472.8	458.6	0.0	0.0
	B	C	-77.2	267.1	70.1	79.1	137.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1720.4	1609.6	953.6	471.3	460.2	0.0	0.0
	B	C	-89.3	252.4	71.3	82.8	134.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1681.0	1636.0	960.1	468.0	463.5	0.0	0.0
	B	C	-140.2	210.1	67.1	95.8	121.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1662.7	1690.5	942.0	464.3	467.1	0.0	0.0
	B	C	-150.6	188.7	72.6	100.2	116.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1421.8	3277.9	2493.1	802.9	988.5	0.0	0.0
	B	C	-2067.0	92.3	-552.2	535.3	-13.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	595.9	589.9	3.0	-59.3	59.3	0.0	0.0
	B	C	83.5	102.3	-9.4	-25.8	25.8	0.0	0.0
14F	A	B	962.9	946.9	8.0	-95.5	95.5	0.0	0.0
	B	C	272.3	258.8	6.7	-73.8	73.8	0.0	0.0
13F	A	B	1228.1	1201.2	13.4	-121.5	121.5	0.0	0.0
	B	C	417.3	386.3	15.5	-111.6	111.6	0.0	0.0
12F	A	B	1752.5	1718.1	17.2	-173.5	173.5	0.0	0.0
	B	C	475.7	468.4	3.6	-131.1	131.1	0.0	0.0
11F	A	B	1959.3	1914.8	22.2	-193.7	193.7	0.0	0.0
	B	C	565.7	553.7	6.0	-155.5	155.5	0.0	0.0
10F	A	B	2090.7	2047.0	21.9	-206.9	206.9	0.0	0.0
	B	C	637.6	625.7	5.9	-175.4	175.4	0.0	0.0
9F	A	B	2122.9	2049.8	36.5	-208.6	208.6	0.0	0.0
	B	C	1032.2	974.7	28.7	-278.7	278.7	0.0	0.0
8F	A	B	2154.5	2095.7	29.4	-212.5	212.5	0.0	0.0
	B	C	1138.1	1111.5	13.3	-312.4	312.4	0.0	0.0
7F	A	B	2255.1	2187.2	34.0	-222.1	222.1	0.0	0.0
	B	C	1232.6	1191.9	20.4	-336.7	336.7	0.0	0.0
6F	A	B	2327.7	2251.5	38.1	-229.0	229.0	0.0	0.0
	B	C	1325.4	1276.5	24.5	-361.4	361.4	0.0	0.0
5F	A	B	2361.9	2297.2	32.4	-233.0	233.0	0.0	0.0
	B	C	1477.3	1432.7	22.3	-404.2	404.2	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	2341.0	2288.1	26.5	-231.5	231.5	0.0	0.0
	B	C	1556.7	1521.7	17.5	-427.5	427.5	0.0	0.0
3F	A	B	2238.3	2176.8	30.8	-220.8	220.8	0.0	0.0
	B	C	1531.6	1491.2	20.2	-419.8	419.8	0.0	0.0
2F	A	B	1760.2	1729.7	15.2	-174.5	174.5	0.0	0.0
	B	C	1293.1	1269.7	11.7	-355.9	355.9	0.0	0.0
1F	A	B	2581.9	1836.3	372.8	-220.9	220.9	0.0	0.0
	B	C	1838.4	1527.6	155.4	-467.5	467.5	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-595.9	-589.9	-3.0	59.3	-59.3	0.0	0.0
	B	C	-83.5	-102.3	9.4	25.8	-25.8	0.0	0.0
14F	A	B	-962.9	-946.9	-8.0	95.5	-95.5	0.0	0.0
	B	C	-272.3	-258.8	-6.7	73.8	-73.8	0.0	0.0
13F	A	B	-1228.1	-1201.2	-13.4	121.5	-121.5	0.0	0.0
	B	C	-417.3	-386.3	-15.5	111.6	-111.6	0.0	0.0
12F	A	B	-1752.5	-1718.1	-17.2	173.5	-173.5	0.0	0.0
	B	C	-475.7	-468.4	-3.6	131.1	-131.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1959.3	-1914.8	-22.2	193.7	-193.7	0.0	0.0
	B	C	-565.7	-553.7	-6.0	155.5	-155.5	0.0	0.0
10F	A	B	-2090.7	-2047.0	-21.9	206.9	-206.9	0.0	0.0
	B	C	-637.6	-625.7	-5.9	175.4	-175.4	0.0	0.0
9F	A	B	-2122.9	-2049.8	-36.5	208.6	-208.6	0.0	0.0
	B	C	-1032.2	-974.7	-28.7	278.7	-278.7	0.0	0.0
8F	A	B	-2154.5	-2095.7	-29.4	212.5	-212.5	0.0	0.0
	B	C	-1138.1	-1111.5	-13.3	312.4	-312.4	0.0	0.0
7F	A	B	-2255.1	-2187.2	-34.0	222.1	-222.1	0.0	0.0
	B	C	-1232.6	-1191.9	-20.4	336.7	-336.7	0.0	0.0
6F	A	B	-2327.7	-2251.5	-38.1	229.0	-229.0	0.0	0.0
	B	C	-1325.4	-1276.5	-24.5	361.4	-361.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2361.9	-2297.2	-32.4	233.0	-233.0	0.0	0.0
	B	C	-1477.3	-1432.7	-22.3	404.2	-404.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2341.0	-2288.1	-26.5	231.5	-231.5	0.0	0.0
	B	C	-1556.7	-1521.7	-17.5	427.5	-427.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2238.3	-2176.8	-30.8	220.8	-220.8	0.0	0.0
	B	C	-1531.6	-1491.2	-20.2	419.8	-419.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1760.2	-1729.7	-15.2	174.5	-174.5	0.0	0.0
	B	C	-1293.1	-1269.7	-11.7	355.9	-355.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2581.9	-1836.3	-372.8	220.9	-220.9	0.0	0.0
	B	C	-1838.4	-1527.6	-155.4	467.5	-467.5	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	1766.7	1060.8	-353.0	-706.9	706.9	-621.7	621.7
		B	-1480.8	-984.8	248.0	616.4	-616.4	-856.4	856.4
		C	-195.3	-175.8	9.8	92.8	-92.8	-222.3	222.3
13F	14F	A	667.0	747.4	40.2	-353.6	353.6	-1152.1	1152.1
		B	-560.3	-635.2	-37.5	298.9	-298.9	-1463.0	1463.0
		C	-118.7	-125.4	-3.3	61.0	-61.0	-402.1	402.1
12F	13F	A	915.5	814.4	-50.6	-429.8	429.8	-1684.9	1684.9
		B	-791.7	-695.9	47.9	369.6	-369.6	-2092.4	2092.4
		C	-124.4	-127.4	-1.5	62.6	-62.6	-567.0	567.0
11F	12F	A	879.7	798.0	-40.9	-419.4	419.4	-2227.8	2227.8
		B	-737.1	-669.3	33.9	351.6	-351.6	-2721.4	2721.4
		C	-137.8	-139.7	-1.0	69.4	-69.4	-740.1	740.1
10F	11F	A	890.6	816.3	-37.1	-426.7	426.7	-2773.1	2773.1
		B	-759.0	-692.5	33.3	362.9	-362.9	-3355.6	3355.6
		C	-125.6	-131.8	-3.1	64.3	-64.3	-913.3	913.3
9F	10F	A	857.6	723.0	-67.3	-392.7	392.7	-3320.0	3320.0
		B	-722.2	-633.6	44.3	336.8	-336.8	-3998.4	3998.4
		C	-118.3	-125.1	-3.4	60.5	-60.5	-1082.5	1082.5
8F	9F	A	1015.4	883.0	-66.2	-474.6	474.6	-3839.8	3839.8
		B	-847.3	-743.1	52.1	397.6	-397.6	-4580.6	4580.6

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	C	-201.8	-185.0	8.4	96.7	-96.7	-1276.4	1276.4
7F	8F	A	878.4	834.4	-22.0	-428.2	428.2	-4363.2	4363.2
		B	-759.8	-697.3	31.2	364.3	-364.3	-5163.1	5163.1
		C	-155.2	-154.3	0.5	77.4	-77.4	-1475.2	1475.2
6F	7F	A	901.4	861.1	-20.2	-440.6	440.6	-4894.8	4894.8
		B	-787.0	-724.4	31.3	377.8	-377.8	-5771.0	5771.0
		C	-149.9	-145.0	2.4	73.7	-73.7	-1664.2	1664.2
5F	6F	A	844.8	722.4	-61.2	-391.8	391.8	-5433.9	5433.9
		B	-740.1	-621.1	59.5	340.3	-340.3	-6404.3	6404.3
		C	-125.1	-112.4	6.3	59.4	-59.4	-1843.3	1843.3
4F	5F	A	997.8	868.1	-64.9	-466.5	466.5	-5982.3	5982.3
		B	-880.1	-735.7	72.2	404.0	-404.0	-7049.8	7049.8
		C	-154.7	-134.2	10.2	72.2	-72.2	-2025.4	2025.4
3F	4F	A	852.3	854.7	1.2	-426.8	426.8	-6541.7	6541.7
		B	-784.6	-721.0	31.8	376.4	-376.4	-7714.5	7714.5
		C	-118.2	-104.8	6.7	55.8	-55.8	-2207.4	2207.4
2F	3F	A	826.4	726.2	-50.1	-388.1	388.1	-7109.9	7109.9
		B	-774.8	-600.1	87.4	343.7	-343.7	-8409.7	8409.7
		C	-105.2	-85.6	9.8	47.7	-47.7	-2377.3	2377.3
1F	2F	A	936.5	1421.8	242.6	-509.9	509.9	-7687.6	7687.6
		B	-939.8	-1210.9	-135.6	465.0	-465.0	-9127.4	9127.4
		C	-103.1	-92.3	5.4	42.3	-42.3	-2544.3	2544.3

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-595.9	-272.4	161.8	217.1	-217.1	49.7	-49.7
		B	-673.3	-366.8	153.3	260.0	-260.0	-26.9	26.9
		C	-102.3	-71.8	15.2	43.5	-43.5	-22.7	22.7
13F	14F	A	-690.6	-435.9	127.4	281.6	-281.6	133.9	-133.9
		B	-852.3	-610.4	120.9	365.7	-365.7	-40.9	40.9
		C	-187.0	-167.2	9.9	88.6	-88.6	-92.8	92.8
12F	13F	A	-792.2	-717.4	37.4	375.1	-375.1	244.5	-244.5
		B	-1008.0	-915.2	46.4	477.8	-477.8	-43.4	43.4
		C	-219.1	-205.5	6.8	105.5	-105.5	-200.7	200.7
11F	12F	A	-1035.1	-819.7	107.7	463.7	-463.7	407.1	-407.1
		B	-1278.5	-1056.6	111.0	583.8	-583.8	-78.8	78.8
		C	-262.9	-255.9	3.5	129.7	-129.7	-326.2	326.2
10F	11F	A	-1139.5	-962.7	88.4	525.6	-525.6	590.3	-590.3
		B	-1423.9	-1218.8	102.6	660.7	-660.7	-110.8	110.8
		C	-297.8	-296.5	0.7	148.6	-148.6	-475.3	475.3
9F	10F	A	-1128.0	-1089.8	19.1	551.0	-551.0	787.1	-787.1
		B	-1465.8	-1440.5	12.7	722.0	-722.0	-137.4	137.4
		C	-329.2	-393.7	-32.3	179.6	-179.6	-644.0	644.0
8F	9F	A	-1033.0	-951.9	40.6	496.2	-496.2	974.6	-974.6
		B	-1641.6	-1480.1	80.7	780.4	-780.4	-61.6	61.6
		C	-581.0	-550.6	15.2	282.9	-282.9	-914.5	914.5
7F	8F	A	-1202.6	-1032.0	85.3	558.6	-558.6	1166.4	-1166.4
		B	-1753.7	-1566.5	93.6	830.1	-830.1	41.3	-41.3
		C	-560.9	-567.4	-3.3	282.1	-282.1	-1218.0	1218.0
6F	7F	A	-1223.2	-1076.1	73.5	574.8	-574.8	1370.5	-1370.5
		B	-1853.2	-1681.5	85.8	883.7	-883.7	156.4	-156.4
		C	-624.4	-634.2	-4.9	314.7	-314.7	-1545.9	1545.9
5F	6F	A	-1251.6	-1181.6	35.0	608.3	-608.3	1583.9	-1583.9
		B	-1895.4	-1748.7	73.3	911.0	-911.0	287.5	-287.5
		C	-642.3	-648.1	-2.9	322.6	-322.6	-1899.0	1899.0
4F	5F	A	-1180.3	-1156.1	12.1	584.1	-584.1	1803.0	-1803.0
		B	-2025.8	-1888.5	68.6	978.6	-978.6	456.0	-456.0
		C	-784.6	-786.7	-1.1	392.8	-392.8	-2295.2	2295.2
3F	4F	A	-1184.9	-1248.0	-31.6	608.2	-608.2	2022.7	-2022.7
		B	-1956.3	-2001.4	-22.6	989.4	-989.4	648.8	-648.8
		C	-735.0	-832.7	-48.8	391.9	-391.9	-2715.7	2715.7
2F	3F	A	-990.3	-1665.9	-337.8	664.1	-664.1	2234.7	-2234.7
		B	-1707.0	-2194.3	-243.7	975.3	-975.3	845.2	-845.2
		C	-658.5	-875.0	-108.2	383.4	-383.4	-3130.3	3130.3
1F	2F	A	-94.2	-2581.9	-1243.8	578.6	-578.6	2403.7	-2403.7

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-828.5	-3674.7	-1423.1	973.7	-973.7	1025.2	-1025.2
		C	-394.7	-1527.6	-566.5	415.6	-415.6	-3483.1	3483.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	595.9	272.4	-161.8	-217.1	217.1	-49.7	49.7
		B	673.3	366.8	-153.3	-260.0	260.0	26.9	-26.9
		C	102.3	71.8	-15.2	-43.5	43.5	22.7	-22.7
13F	14F	A	690.6	435.9	-127.4	-281.6	281.6	-133.9	133.9
		B	852.3	610.4	-120.9	-365.7	365.7	40.9	-40.9
		C	187.0	167.2	-9.9	-88.6	88.6	92.8	-92.8
12F	13F	A	792.2	717.4	-37.4	-375.1	375.1	-244.5	244.5
		B	1008.0	915.2	-46.4	-477.8	477.8	43.4	-43.4
		C	219.1	205.5	-6.8	-105.5	105.5	200.7	-200.7
11F	12F	A	1035.1	819.7	-107.7	-463.7	463.7	-407.1	407.1
		B	1278.5	1056.6	-111.0	-583.8	583.8	78.8	-78.8
		C	262.9	255.9	-3.5	-129.7	129.7	326.2	-326.2
10F	11F	A	1139.5	962.7	-88.4	-525.6	525.6	-590.3	590.3
		B	1423.9	1218.8	-102.6	-660.7	660.7	110.8	-110.8
		C	297.8	296.5	-0.7	-148.6	148.6	475.3	-475.3
9F	10F	A	1128.0	1089.8	-19.1	-551.0	551.0	-787.1	787.1
		B	1465.8	1440.5	-12.7	-722.0	722.0	137.4	-137.4
		C	329.2	393.7	32.3	-179.6	179.6	644.0	-644.0
8F	9F	A	1033.0	951.9	-40.6	-496.2	496.2	-974.6	974.6
		B	1641.6	1480.1	-80.7	-780.4	780.4	61.6	-61.6
		C	581.0	550.6	-15.2	-282.9	282.9	914.5	-914.5
7F	8F	A	1202.6	1032.0	-85.3	-558.6	558.6	-1166.4	1166.4
		B	1753.7	1566.5	-93.6	-830.1	830.1	-41.3	41.3
		C	560.9	567.4	3.3	-282.1	282.1	1218.0	-1218.0
6F	7F	A	1223.2	1076.1	-73.5	-574.8	574.8	-1370.5	1370.5
		B	1853.2	1681.5	-85.8	-883.7	883.7	-156.4	156.4
		C	624.4	634.2	4.9	-314.7	314.7	1545.9	-1545.9
5F	6F	A	1251.6	1181.6	-35.0	-608.3	608.3	-1583.9	1583.9
		B	1895.4	1748.7	-73.3	-911.0	911.0	-287.5	287.5
		C	642.3	648.1	2.9	-322.6	322.6	1899.0	-1899.0
4F	5F	A	1180.3	1156.1	-12.1	-584.1	584.1	-1803.0	1803.0
		B	2025.8	1888.5	-68.6	-978.6	978.6	-456.0	456.0
		C	784.6	786.7	1.1	-392.8	392.8	2295.2	-2295.2
3F	4F	A	1184.9	1248.0	31.6	-608.2	608.2	-2022.7	2022.7
		B	1956.3	2001.4	22.6	-989.4	989.4	-648.8	648.8
		C	735.0	832.7	48.8	-391.9	391.9	2715.7	-2715.7
2F	3F	A	990.3	1665.9	337.8	-664.1	664.1	-2234.7	2234.7
		B	1707.0	2194.3	243.7	-975.3	975.3	-845.2	845.2
		C	658.5	875.0	108.2	-383.4	383.4	3130.3	-3130.3
1F	2F	A	94.2	2581.9	1243.8	-578.6	578.6	-2403.7	2403.7
		B	828.5	3674.7	1423.1	-973.7	973.7	-1025.2	1025.2
		C	394.7	1527.6	566.5	-415.6	415.6	3483.1	-3483.1

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
15F	A	B	-994.6	1011.5	658.0	295.2	296.9	0.0	0.0
	B	C	-165.3	127.3	44.0	87.3	76.8	0.0	0.0
14F	A	B	-955.4	869.8	500.5	257.9	249.3	0.0	0.0
	B	C	20.4	192.1	56.1	30.3	104.4	0.0	0.0
13F	A	B	-937.5	852.5	518.0	257.9	249.4	0.0	0.0
	B	C	-26.4	162.0	47.8	41.0	93.7	0.0	0.0
12F	A	B	-947.5	859.9	519.5	260.0	251.2	0.0	0.0
	B	C	-16.7	170.0	48.6	38.6	96.2	0.0	0.0
11F	A	B	-945.0	861.3	520.0	259.8	251.4	0.0	0.0
	B	C	-21.1	170.1	46.4	39.2	95.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	A	B	-940.1	861.4	522.4	259.6	251.7	0.0	0.0
	B	C	-34.8	158.8	45.2	42.6	92.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1000.3	839.1	542.1	271.4	255.3	0.0	0.0
	B	C	-18.4	169.0	48.2	38.9	95.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1013.3	844.2	533.0	271.8	254.9	0.0	0.0
	B	C	-20.1	168.7	47.6	39.2	95.5	0.0	0.0
7F	A	B	-997.3	857.3	534.5	270.4	256.4	0.0	0.0
	B	C	-33.7	156.0	47.1	42.9	91.9	0.0	0.0
6F	A	B	-980.1	871.3	536.1	268.8	257.9	0.0	0.0
	B	C	-48.6	143.1	46.1	46.7	88.0	0.0	0.0
5F	A	B	-981.5	888.8	526.6	268.0	258.7	0.0	0.0
	B	C	-50.7	140.0	46.6	47.5	87.3	0.0	0.0
4F	A	B	-977.5	905.9	520.1	266.9	259.8	0.0	0.0
	B	C	-56.4	133.4	47.0	49.2	85.6	0.0	0.0
3F	A	B	-952.5	921.6	524.7	264.9	261.8	0.0	0.0
	B	C	-75.8	117.3	45.4	54.1	80.7	0.0	0.0
2F	A	B	-948.4	966.7	513.2	264.2	266.1	0.0	0.0
	B	C	-69.3	118.1	49.4	53.7	82.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1103.2	2595.5	1907.1	640.2	789.5	0.0	0.0
	B	C	-1651.8	76.1	-427.2	445.5	7.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	366.0	358.7	3.6	-36.2	36.2	0.0	0.0
	B	C	121.4	116.3	2.5	-33.0	33.0	0.0	0.0
14F	A	B	555.0	545.4	4.8	-55.0	55.0	0.0	0.0
	B	C	295.2	270.5	12.3	-78.6	78.6	0.0	0.0
13F	A	B	700.7	685.1	7.8	-69.3	69.3	0.0	0.0
	B	C	433.1	391.3	20.9	-114.5	114.5	0.0	0.0
12F	A	B	817.7	798.9	9.4	-80.8	80.8	0.0	0.0
	B	C	515.6	477.6	19.0	-137.9	137.9	0.0	0.0
11F	A	B	890.3	868.8	10.7	-88.0	88.0	0.0	0.0
	B	C	599.1	563.1	18.0	-161.4	161.4	0.0	0.0
10F	A	B	970.3	942.8	13.8	-95.7	95.7	0.0	0.0
	B	C	669.7	618.2	25.8	-178.9	178.9	0.0	0.0
9F	A	B	1527.1	1499.1	14.0	-151.3	151.3	0.0	0.0
	B	C	653.6	639.6	7.0	-179.6	179.6	0.0	0.0
8F	A	B	1567.1	1541.9	12.6	-155.4	155.4	0.0	0.0
	B	C	699.1	682.6	8.2	-191.9	191.9	0.0	0.0
7F	A	B	1631.7	1603.5	14.1	-161.8	161.8	0.0	0.0
	B	C	756.2	737.2	9.5	-207.4	207.4	0.0	0.0
6F	A	B	1688.3	1656.3	16.0	-167.2	167.2	0.0	0.0
	B	C	810.5	788.0	11.3	-222.0	222.0	0.0	0.0
5F	A	B	1689.6	1663.5	13.0	-167.7	167.7	0.0	0.0
	B	C	873.8	853.0	10.4	-239.8	239.8	0.0	0.0
4F	A	B	1659.3	1639.5	9.9	-164.9	164.9	0.0	0.0
	B	C	895.5	878.4	8.5	-246.4	246.4	0.0	0.0
3F	A	B	1589.9	1563.9	13.0	-157.7	157.7	0.0	0.0
	B	C	874.3	855.5	9.4	-240.2	240.2	0.0	0.0
2F	A	B	1253.0	1250.3	1.4	-125.2	125.2	0.0	0.0
	B	C	740.0	732.8	3.6	-204.6	204.6	0.0	0.0
1F	A	B	2340.0	1647.0	346.5	-199.3	199.3	0.0	0.0
	B	C	1708.4	1364.1	172.1	-426.7	426.7	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	A	B	-366.0	-358.7	-3.6	36.2	-36.2	0.0	0.0
	B	C	-121.4	-116.3	-2.5	33.0	-33.0	0.0	0.0
14F	A	B	-555.0	-545.4	-4.8	55.0	-55.0	0.0	0.0
	B	C	-295.2	-270.5	-12.3	78.6	-78.6	0.0	0.0
13F	A	B	-700.7	-685.1	-7.8	69.3	-69.3	0.0	0.0
	B	C	-433.1	-391.3	-20.9	114.5	-114.5	0.0	0.0
12F	A	B	-817.7	-798.9	-9.4	80.8	-80.8	0.0	0.0
	B	C	-515.6	-477.6	-19.0	137.9	-137.9	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-890.3	-868.8	-10.7	88.0	-88.0	0.0	0.0
	B	C	-599.1	-563.1	-18.0	161.4	-161.4	0.0	0.0
10F	A	B	-970.3	-942.8	-13.8	95.7	-95.7	0.0	0.0
	B	C	-669.7	-618.2	-25.8	178.9	-178.9	0.0	0.0
9F	A	B	-1527.1	-1499.1	-14.0	151.3	-151.3	0.0	0.0
	B	C	-653.6	-639.6	-7.0	179.6	-179.6	0.0	0.0
8F	A	B	-1567.1	-1541.9	-12.6	155.4	-155.4	0.0	0.0
	B	C	-699.1	-682.6	-8.2	191.9	-191.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1631.7	-1603.5	-14.1	161.8	-161.8	0.0	0.0
	B	C	-756.2	-737.2	-9.5	207.4	-207.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1688.3	-1656.3	-16.0	167.2	-167.2	0.0	0.0
	B	C	-810.5	-788.0	-11.3	222.0	-222.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1689.6	-1663.5	-13.0	167.7	-167.7	0.0	0.0
	B	C	-873.8	-853.0	-10.4	239.8	-239.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1659.3	-1639.5	-9.9	164.9	-164.9	0.0	0.0
	B	C	-895.5	-878.4	-8.5	246.4	-246.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1589.9	-1563.9	-13.0	157.7	-157.7	0.0	0.0
	B	C	-874.3	-855.5	-9.4	240.2	-240.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1253.0	-1250.3	-1.4	125.2	-125.2	0.0	0.0
	B	C	-740.0	-732.8	-3.6	204.6	-204.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2340.0	-1647.0	-346.5	199.3	-199.3	0.0	0.0
	B	C	-1708.4	-1364.1	-172.1	426.7	-426.7	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	994.6	589.1	-202.7	-395.9	395.9	-400.5	400.5
		B	-846.2	-589.3	128.5	358.9	-358.9	-531.1	531.1
		C	-127.3	-116.8	5.3	61.0	-61.0	-129.4	129.4
13F	14F	A	366.3	432.1	32.9	-199.6	199.6	-788.7	788.7
		B	-300.9	-369.4	-34.2	167.6	-167.6	-979.5	979.5
		C	-75.3	-80.8	-2.7	39.0	-39.0	-269.6	269.6
12F	13F	A	505.4	482.4	-11.5	-245.4	245.4	-1172.2	1172.2
		B	-456.7	-433.0	11.9	221.0	-221.0	-1432.0	1432.0
		C	-81.2	-82.3	-0.6	40.6	-40.6	-397.2	397.2
11F	12F	A	465.0	468.2	1.6	-233.3	233.3	-1556.3	1556.3
		B	-410.2	-411.4	-0.6	205.4	-205.4	-1881.7	1881.7
		C	-87.7	-88.8	-0.6	44.1	-44.1	-532.8	532.8
10F	11F	A	476.8	487.7	5.5	-241.1	241.1	-1936.8	1936.8
		B	-428.8	-437.0	-4.1	216.4	-216.4	-2327.6	2327.6
		C	-81.3	-86.0	-2.3	41.8	-41.8	-669.4	669.4
9F	10F	A	452.4	399.4	-26.5	-211.6	211.6	-2314.5	2314.5
		B	-389.7	-355.5	17.1	185.1	-185.1	-2773.7	2773.7
		C	-72.8	-73.9	-0.5	36.5	-36.5	-801.1	801.1
8F	9F	A	600.9	514.1	-43.4	-278.8	278.8	-2746.1	2746.1
		B	-465.1	-405.8	29.7	217.7	-217.7	-3270.6	3270.6
		C	-95.1	-92.4	1.4	46.9	-46.9	-939.3	939.3
7F	8F	A	499.2	482.2	-8.5	-245.4	245.4	-3179.1	3179.1
		B	-418.4	-380.3	19.0	199.7	-199.7	-3768.7	3768.7
		C	-76.3	-79.0	-1.3	38.8	-38.8	-1079.1	1079.1
6F	7F	A	515.1	498.3	-8.4	-253.4	253.4	-3599.1	3599.1
		B	-443.2	-403.0	20.1	211.6	-211.6	-4257.1	4257.1
		C	-76.9	-77.4	-0.3	38.6	-38.6	-1213.6	1213.6
5F	6F	A	481.8	415.6	-33.1	-224.4	224.4	-4006.2	4006.2
		B	-419.6	-347.4	36.1	191.7	-191.7	-4736.5	4736.5
		C	-65.6	-60.4	2.6	31.5	-31.5	-1342.3	1342.3
4F	5F	A	565.9	496.3	-34.8	-265.5	265.5	-4409.3	4409.3
		B	-490.8	-398.2	46.3	222.3	-222.3	-5212.6	5212.6
		C	-79.6	-69.2	5.2	37.2	-37.2	-1472.0	1472.0
3F	4F	A	481.2	511.0	14.9	-248.0	248.0	-4806.5	4806.5
		B	-451.2	-414.8	18.2	216.5	-216.5	-5684.4	5684.4
		C	-64.2	-57.0	3.6	30.3	-30.3	-1601.7	1601.7
2F	3F	A	441.6	356.4	-42.6	-199.5	199.5	-5188.3	5188.3
		B	-431.1	-262.2	84.4	173.3	-173.3	-6146.0	6146.0
		C	-60.3	-43.5	8.4	25.9	-25.9	-1724.3	1724.3
1F	2F	A	592.1	1103.2	255.6	-366.5	366.5	-5556.8	5556.8

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-635.3	-943.7	-154.2	341.4	-341.4	-6594.3	6594.3
		C	-74.7	-76.1	-0.7	32.6	-32.6	-1847.3	1847.3

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	-366.0	-89.5	138.2	113.9	-113.9	47.4	-47.4
		B	-480.1	-210.7	134.7	172.7	-172.7	-8.8	8.8
		C	-116.3	-81.3	17.5	49.4	-49.4	-36.9	36.9
13F	14F	A	-465.5	-242.0	111.7	176.9	-176.9	117.1	-117.1
		B	-629.8	-427.9	101.0	264.4	-264.4	7.5	-7.5
		C	-189.2	-169.1	10.1	89.6	-89.6	-120.7	120.7
12F	13F	A	-458.6	-356.9	50.9	202.6	-202.6	200.7	-200.7
		B	-690.4	-595.0	47.7	319.3	-319.3	45.9	-45.9
		C	-222.3	-210.6	5.8	107.5	-107.5	-240.4	240.4
11F	12F	A	-460.9	-361.9	49.5	205.7	-205.7	296.1	-296.1
		B	-719.5	-631.1	44.2	337.6	-337.6	96.3	-96.3
		C	-267.0	-256.7	5.1	130.9	-130.9	-386.0	386.0
10F	11F	A	-528.4	-414.8	56.8	235.8	-235.8	398.3	-398.3
		B	-836.8	-748.1	44.4	396.2	-396.2	163.9	-163.9
		C	-306.4	-315.6	-4.6	155.5	-155.5	-556.1	556.1
9F	10F	A	-555.5	-738.7	-91.6	321.6	-321.6	508.0	-508.0
		B	-864.4	-1003.2	-69.4	464.0	-464.0	242.3	-242.3
		C	-302.6	-319.7	-8.6	154.6	-154.6	-743.9	743.9
8F	9F	A	-788.3	-688.8	49.7	369.3	-369.3	683.9	-683.9
		B	-1149.5	-1013.3	68.1	540.7	-540.7	265.3	-265.3
		C	-319.9	-333.0	-6.6	163.2	-163.2	-934.2	934.2
7F	8F	A	-878.2	-735.6	71.3	403.4	-403.4	863.8	-863.8
		B	-1227.7	-1071.0	78.3	574.7	-574.7	298.9	-298.9
		C	-349.6	-360.2	-5.3	177.4	-177.4	-1137.7	1137.7
6F	7F	A	-896.1	-761.9	67.1	414.5	-414.5	1047.2	-1047.2
		B	-1288.8	-1140.7	74.0	607.4	-607.4	344.1	-344.1
		C	-377.0	-396.3	-9.6	193.3	-193.3	-1356.3	1356.3
5F	6F	A	-926.4	-903.2	11.6	457.4	-457.4	1233.3	-1233.3
		B	-1326.1	-1250.9	37.6	644.3	-644.3	400.1	-400.1
		C	-391.8	-425.2	-16.7	204.2	-204.2	-1588.8	1588.8
4F	5F	A	-786.4	-817.0	-15.3	400.8	-400.8	1418.0	-1418.0
		B	-1286.4	-1239.9	23.2	631.6	-631.6	474.9	-474.9
		C	-427.9	-464.7	-18.4	223.1	-223.1	-1838.7	1838.7
3F	4F	A	-842.3	-924.5	-41.1	441.7	-441.7	1597.6	-1597.6
		B	-1295.0	-1385.4	-45.2	670.1	-670.1	559.4	-559.4
		C	-413.7	-523.7	-55.0	234.4	-234.4	-2094.1	2094.1
2F	3F	A	-665.4	-1393.0	-363.8	514.6	-514.6	1766.6	-1766.6
		B	-1052.8	-1598.7	-272.9	662.9	-662.9	644.3	-644.3
		C	-331.8	-550.6	-109.4	220.6	-220.6	-2341.3	2341.3
1F	2F	A	140.0	-2340.0	-1240.0	475.7	-475.7	1899.0	-1899.0
		B	-391.6	-3355.4	-1481.9	810.1	-810.1	724.7	-724.7
		C	-182.2	-1364.1	-591.0	334.3	-334.3	-2550.1	2550.1

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	A	366.0	89.5	-138.2	-113.9	113.9	-47.4	47.4
		B	480.1	210.7	-134.7	-172.7	172.7	8.8	-8.8
		C	116.3	81.3	-17.5	-49.4	49.4	36.9	-36.9
13F	14F	A	465.5	242.0	-111.7	-176.9	176.9	-117.1	117.1
		B	629.8	427.9	-101.0	-264.4	264.4	-7.5	7.5
		C	189.2	169.1	-10.1	-89.6	89.6	120.7	-120.7
12F	13F	A	458.6	356.9	-50.9	-202.6	202.6	-200.7	200.7
		B	690.4	595.0	-47.7	-319.3	319.3	-45.9	45.9
		C	222.3	210.6	-5.8	-107.5	107.5	240.4	-240.4
11F	12F	A	460.9	361.9	-49.5	-205.7	205.7	-296.1	296.1
		B	719.5	631.1	-44.2	-337.6	337.6	-96.3	96.3
		C	267.0	256.7	-5.1	-130.9	130.9	386.0	-386.0
10F	11F	A	528.4	414.8	-56.8	-235.8	235.8	-398.3	398.3
		B	836.8	748.1	-44.4	-396.2	396.2	-163.9	163.9

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	306. 4	315. 6	4. 6	-155. 5	155. 5	556. 1	-556. 1
9F	10F	A	555. 5	738. 7	91. 6	-321. 6	321. 6	-508. 0	508. 0
		B	864. 4	1003. 2	69. 4	-464. 0	464. 0	-242. 3	242. 3
		C	302. 6	319. 7	8. 6	-154. 6	154. 6	743. 9	-743. 9
8F	9F	A	788. 3	688. 8	-49. 7	-369. 3	369. 3	-683. 9	683. 9
		B	1149. 5	1013. 3	-68. 1	-540. 7	540. 7	-265. 3	265. 3
		C	319. 9	333. 0	6. 6	-163. 2	163. 2	934. 2	-934. 2
7F	8F	A	878. 2	735. 6	-71. 3	-403. 4	403. 4	-863. 8	863. 8
		B	1227. 7	1071. 0	-78. 3	-574. 7	574. 7	-298. 9	298. 9
		C	349. 6	360. 2	5. 3	-177. 4	177. 4	1137. 7	-1137. 7
6F	7F	A	896. 1	761. 9	-67. 1	-414. 5	414. 5	-1047. 2	1047. 2
		B	1288. 8	1140. 7	-74. 0	-607. 4	607. 4	-344. 1	344. 1
		C	377. 0	396. 3	9. 6	-193. 3	193. 3	1356. 3	-1356. 3
5F	6F	A	926. 4	903. 2	-11. 6	-457. 4	457. 4	-1233. 3	1233. 3
		B	1326. 1	1250. 9	-37. 6	-644. 3	644. 3	-400. 1	400. 1
		C	391. 8	425. 2	16. 7	-204. 2	204. 2	1588. 8	-1588. 8
4F	5F	A	786. 4	817. 0	15. 3	-400. 8	400. 8	-1418. 0	1418. 0
		B	1286. 4	1239. 9	-23. 2	-631. 6	631. 6	-474. 9	474. 9
		C	427. 9	464. 7	18. 4	-223. 1	223. 1	1838. 7	-1838. 7
3F	4F	A	842. 3	924. 5	41. 1	-441. 7	441. 7	-1597. 6	1597. 6
		B	1295. 0	1385. 4	45. 2	-670. 1	670. 1	-559. 4	559. 4
		C	413. 7	523. 7	55. 0	-234. 4	234. 4	2094. 1	-2094. 1
2F	3F	A	665. 4	1393. 0	363. 8	-514. 6	514. 6	-1766. 6	1766. 6
		B	1052. 8	1598. 7	272. 9	-662. 9	662. 9	-644. 3	644. 3
		C	331. 8	550. 6	109. 4	-220. 6	220. 6	2341. 3	-2341. 3
1F	2F	A	-140. 0	2340. 0	1240. 0	-475. 7	475. 7	-1899. 0	1899. 0
		B	391. 6	3355. 4	1481. 9	-810. 1	810. 1	-724. 7	724. 7
		C	182. 2	1364. 1	591. 0	-334. 3	334. 3	2550. 1	-2550. 1

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)

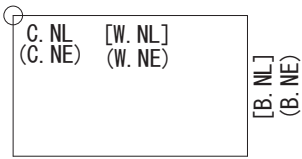

長期

重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)


C. NL : 柱軸力 (kN) (C. NE) : 柱軸力 (kN)


W. NL : 壁柱軸力 (kN) (W. NE) : 壁柱軸力 (kN)


B. NL : ブレース鉛直力 (kN) (B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6


15F 階 (S=1/239)

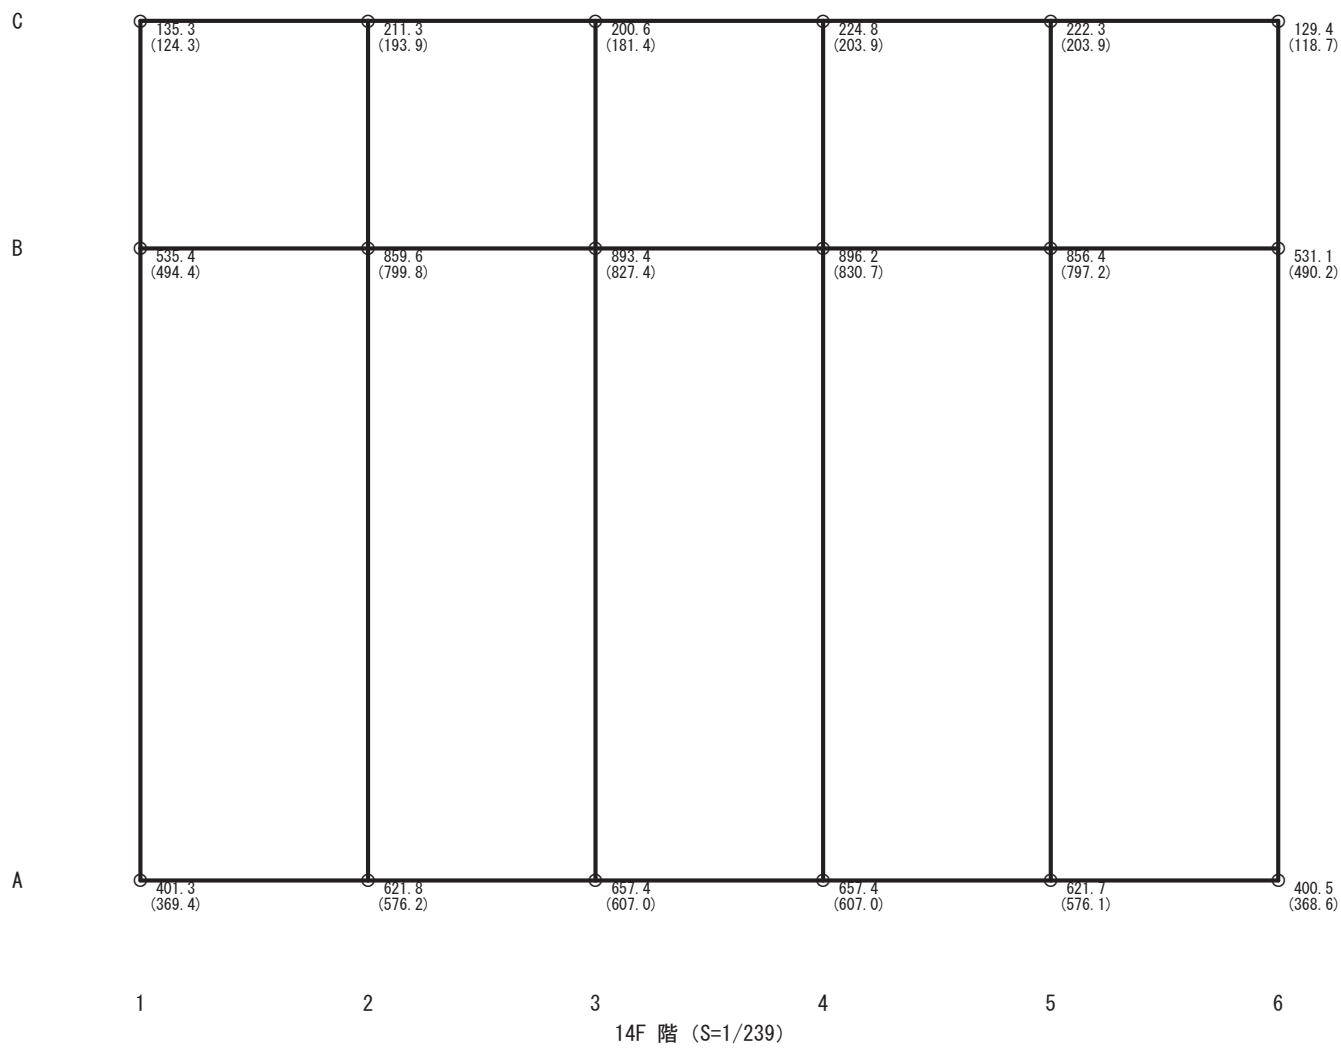


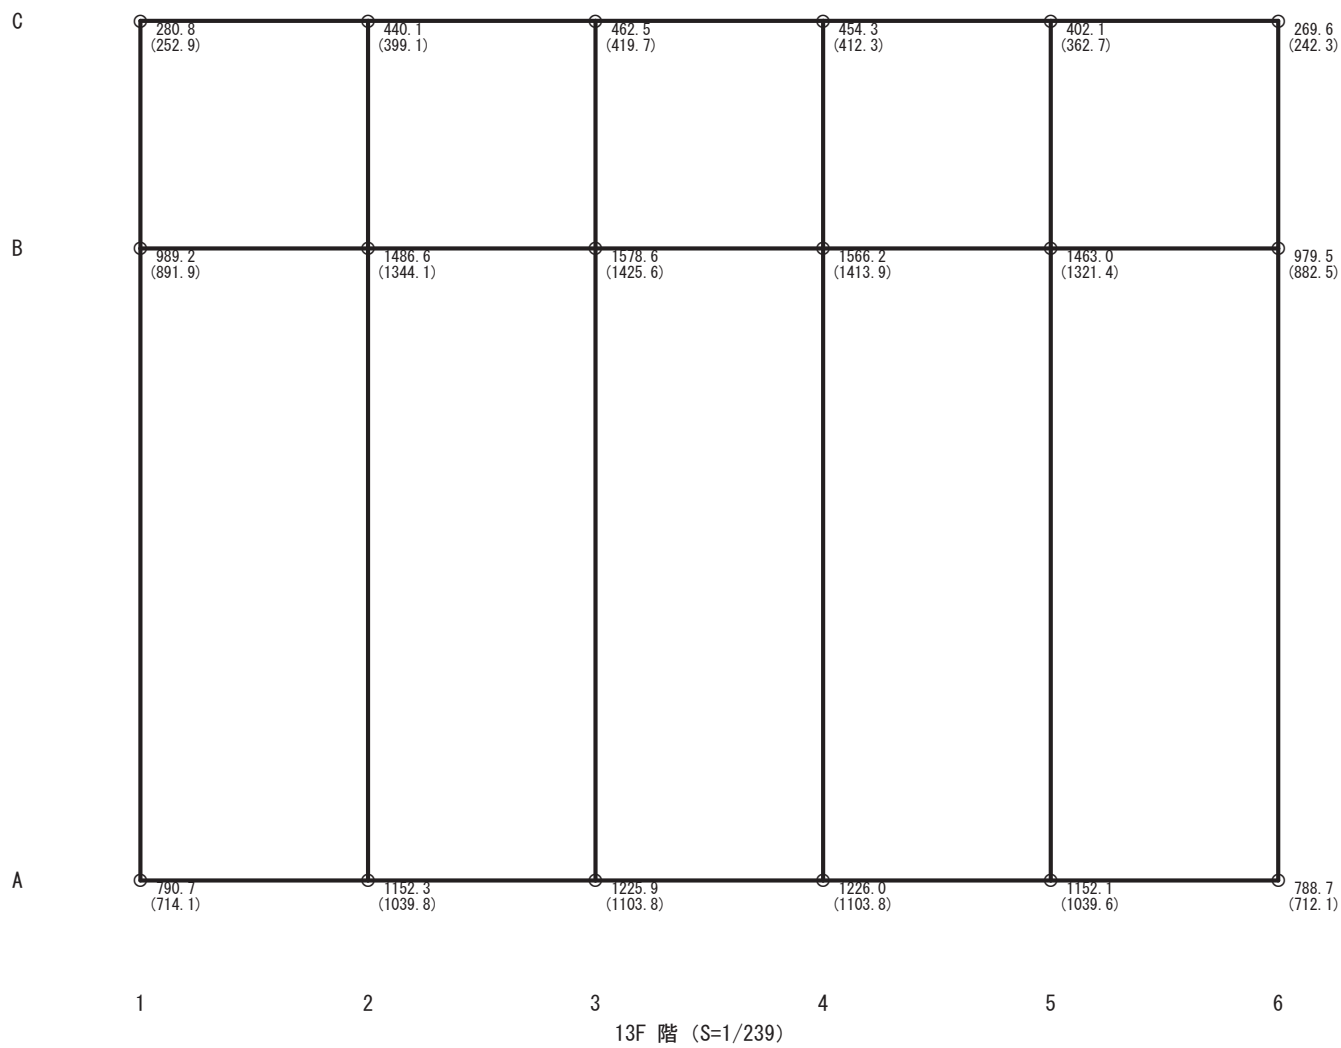


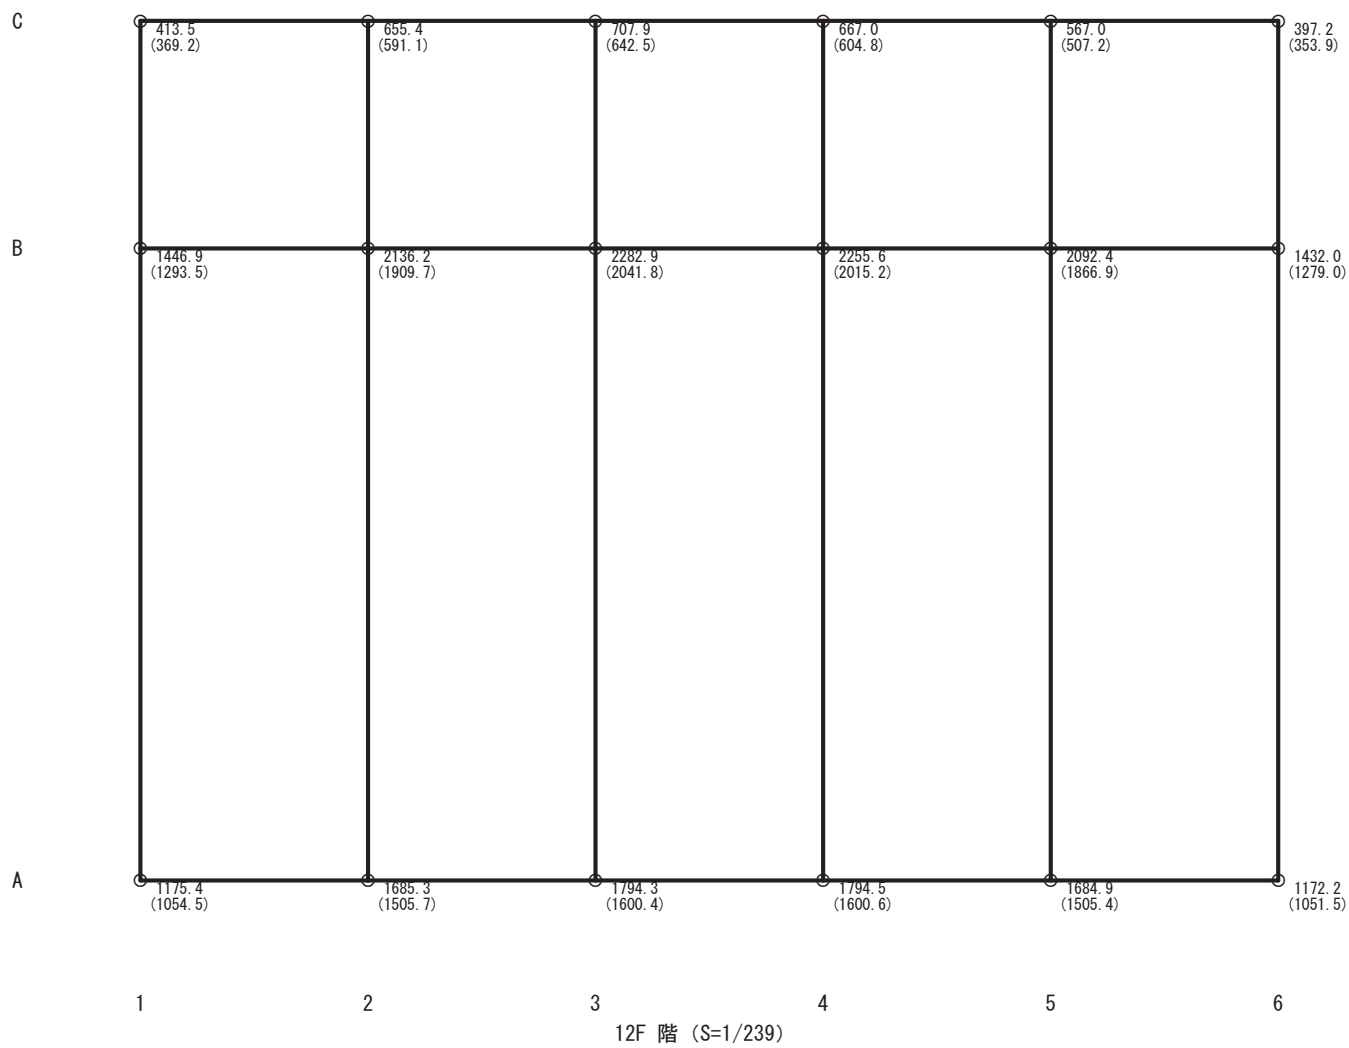


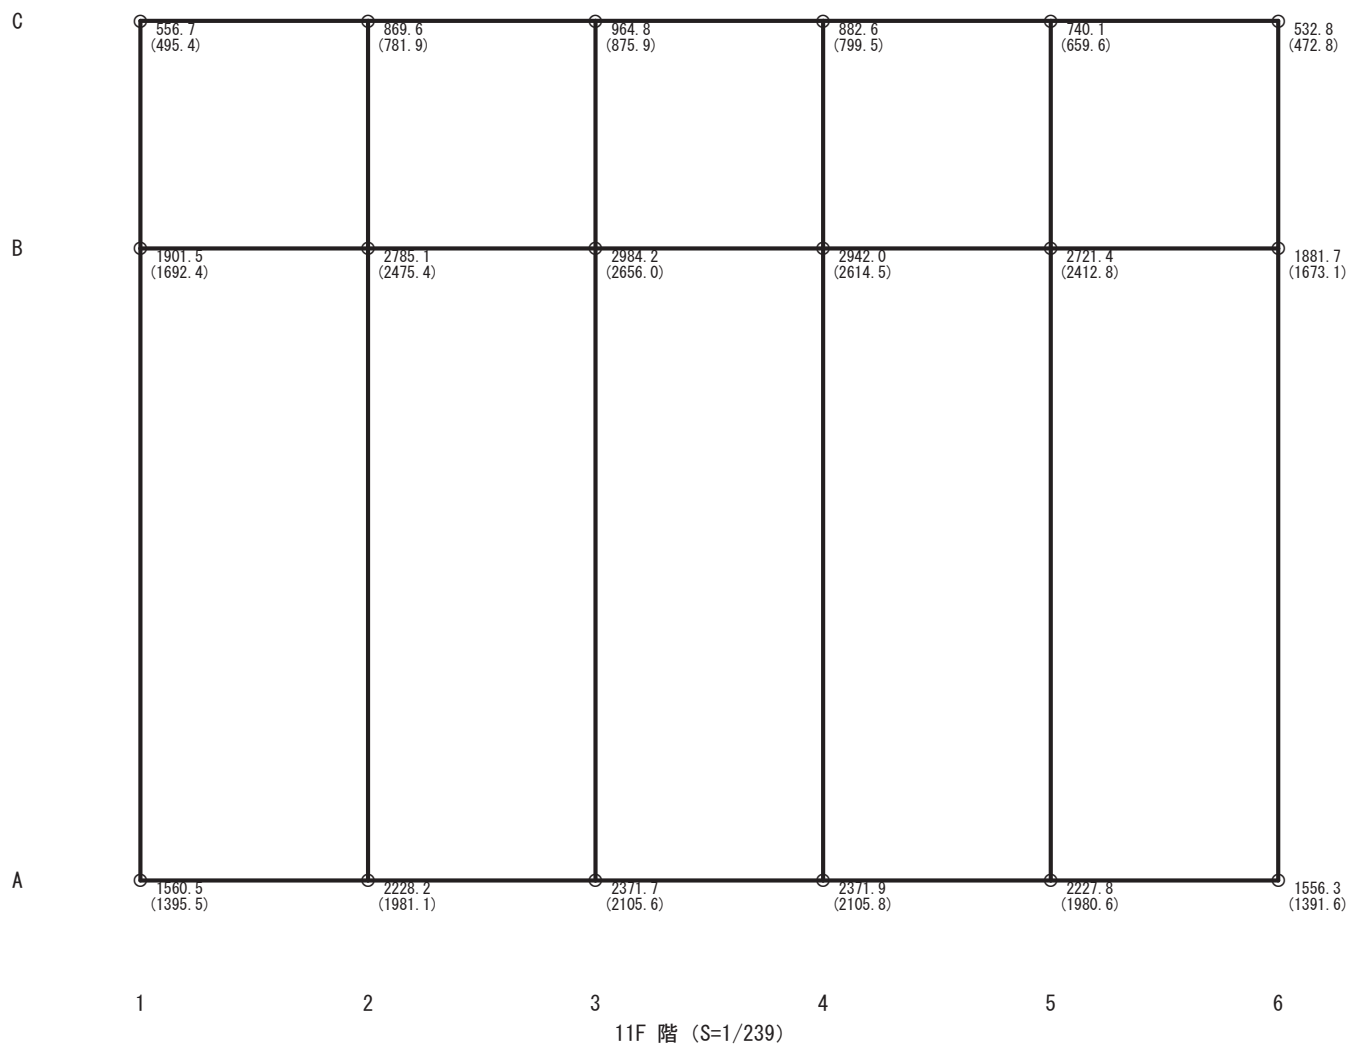


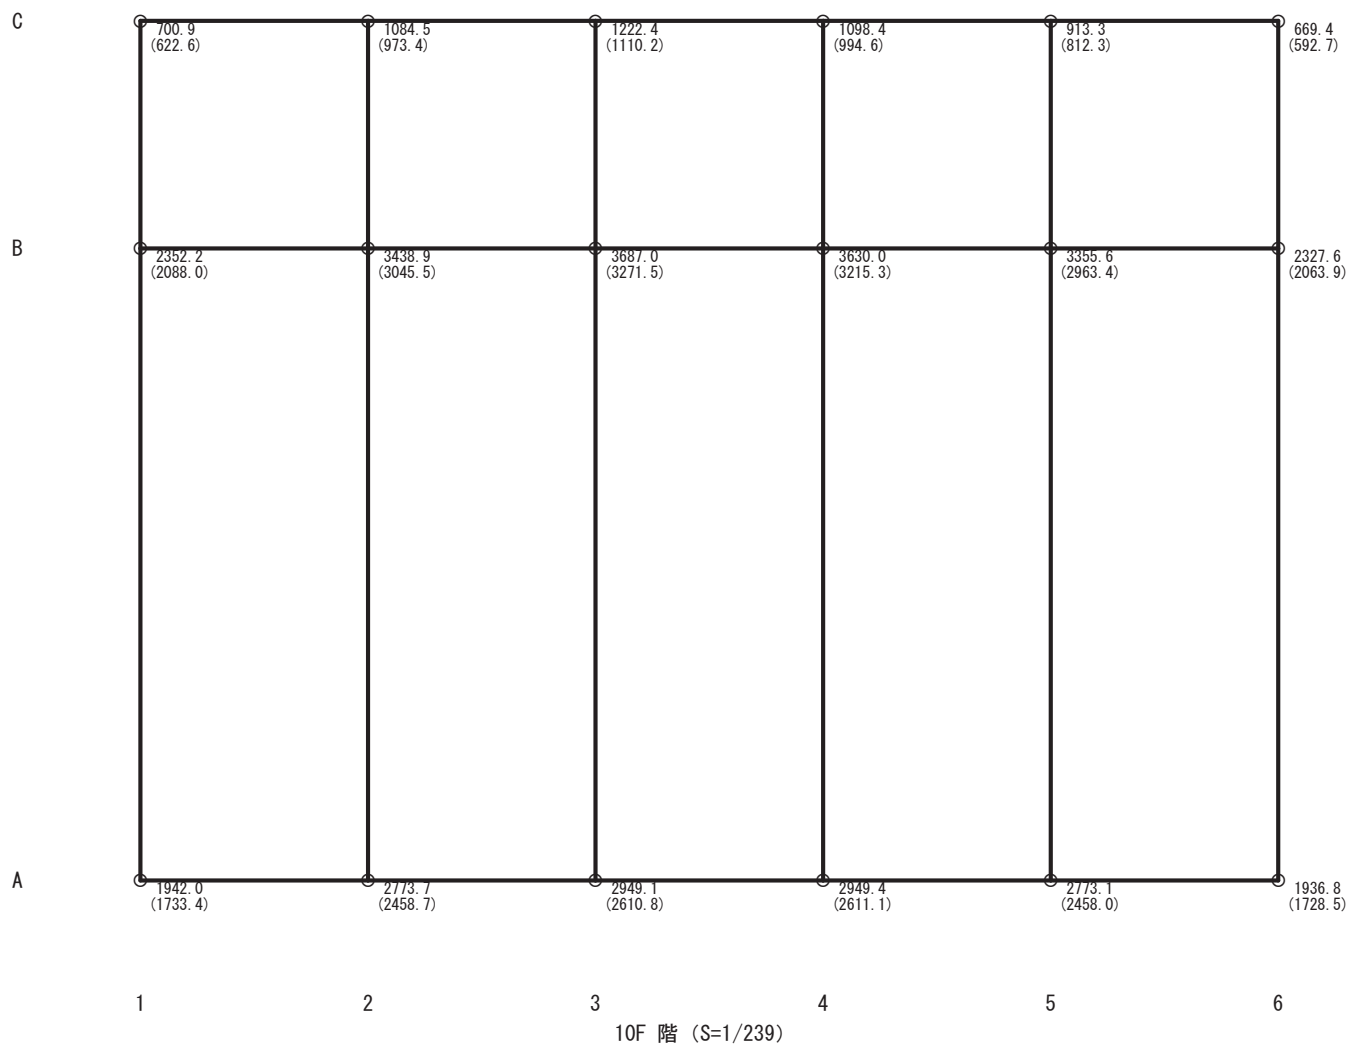


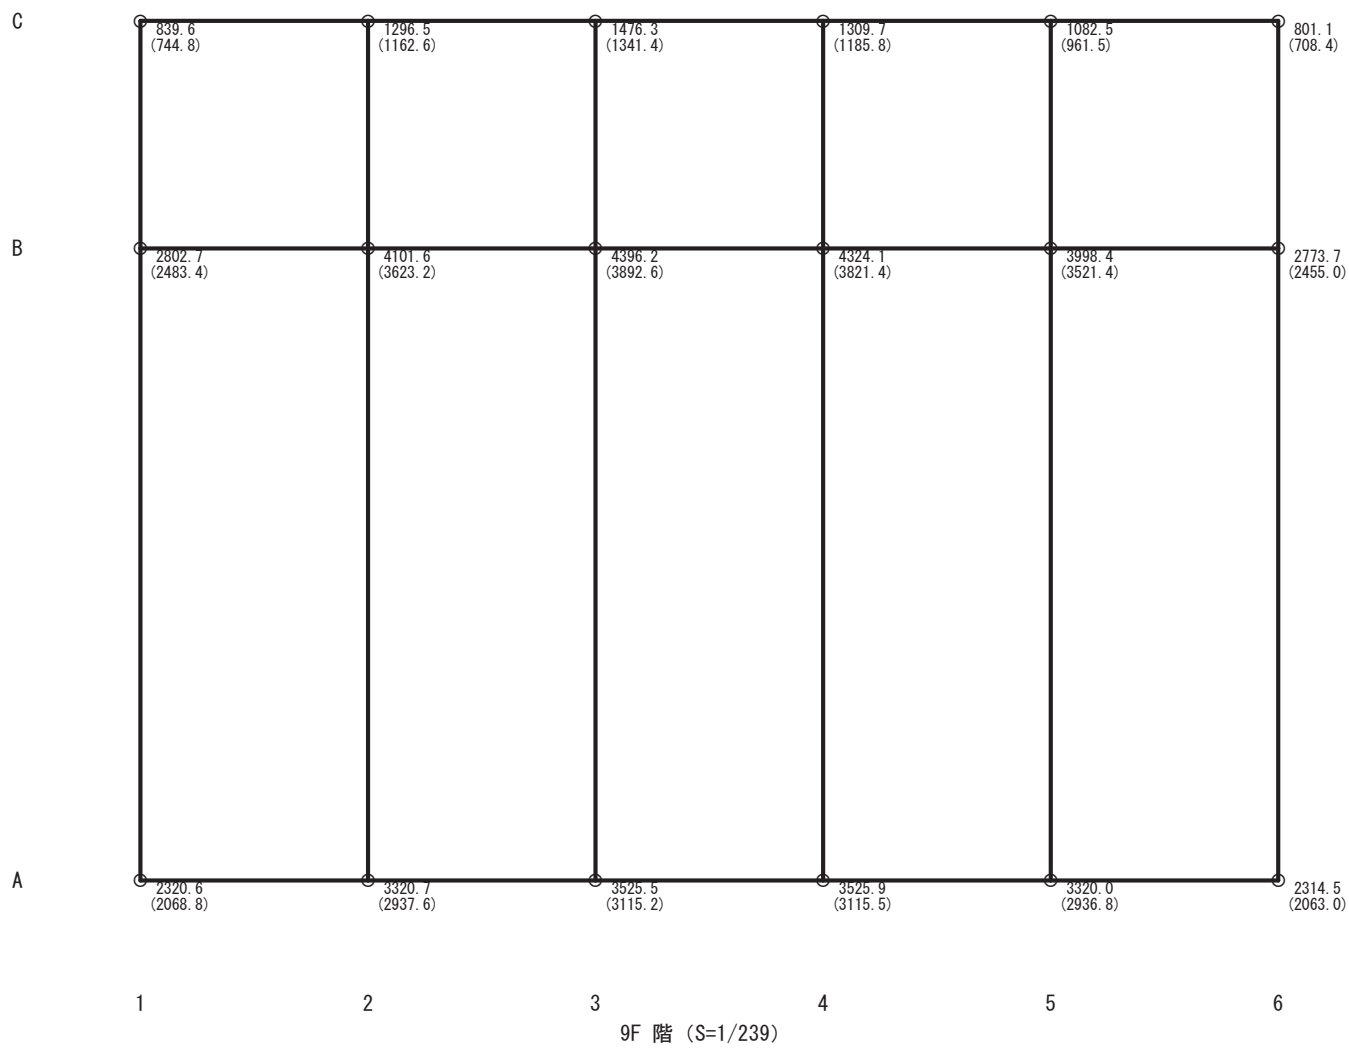


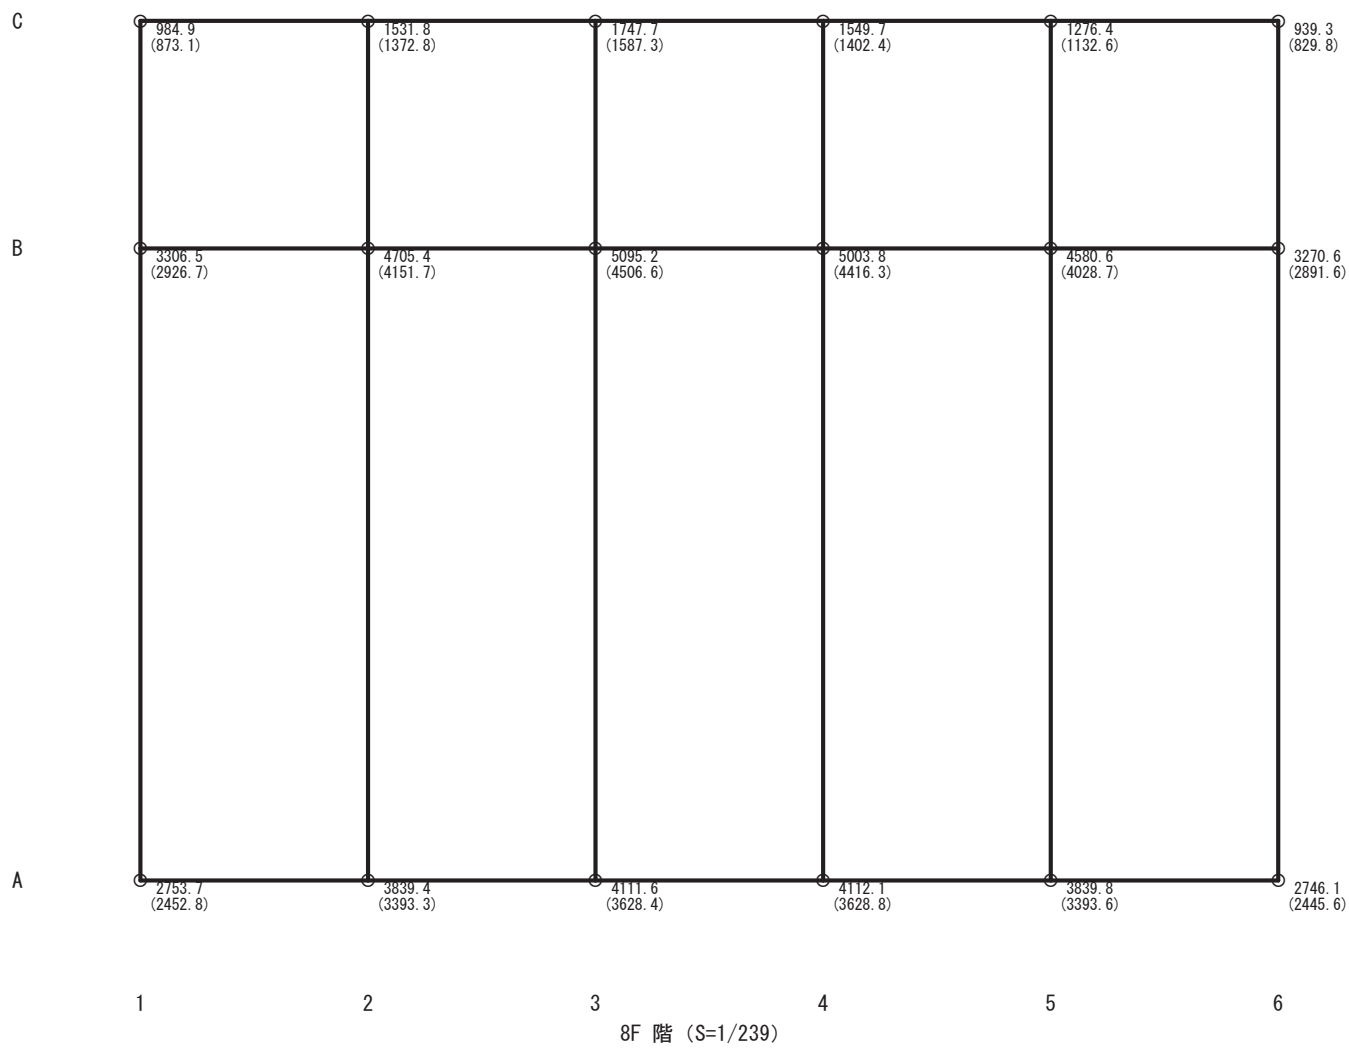


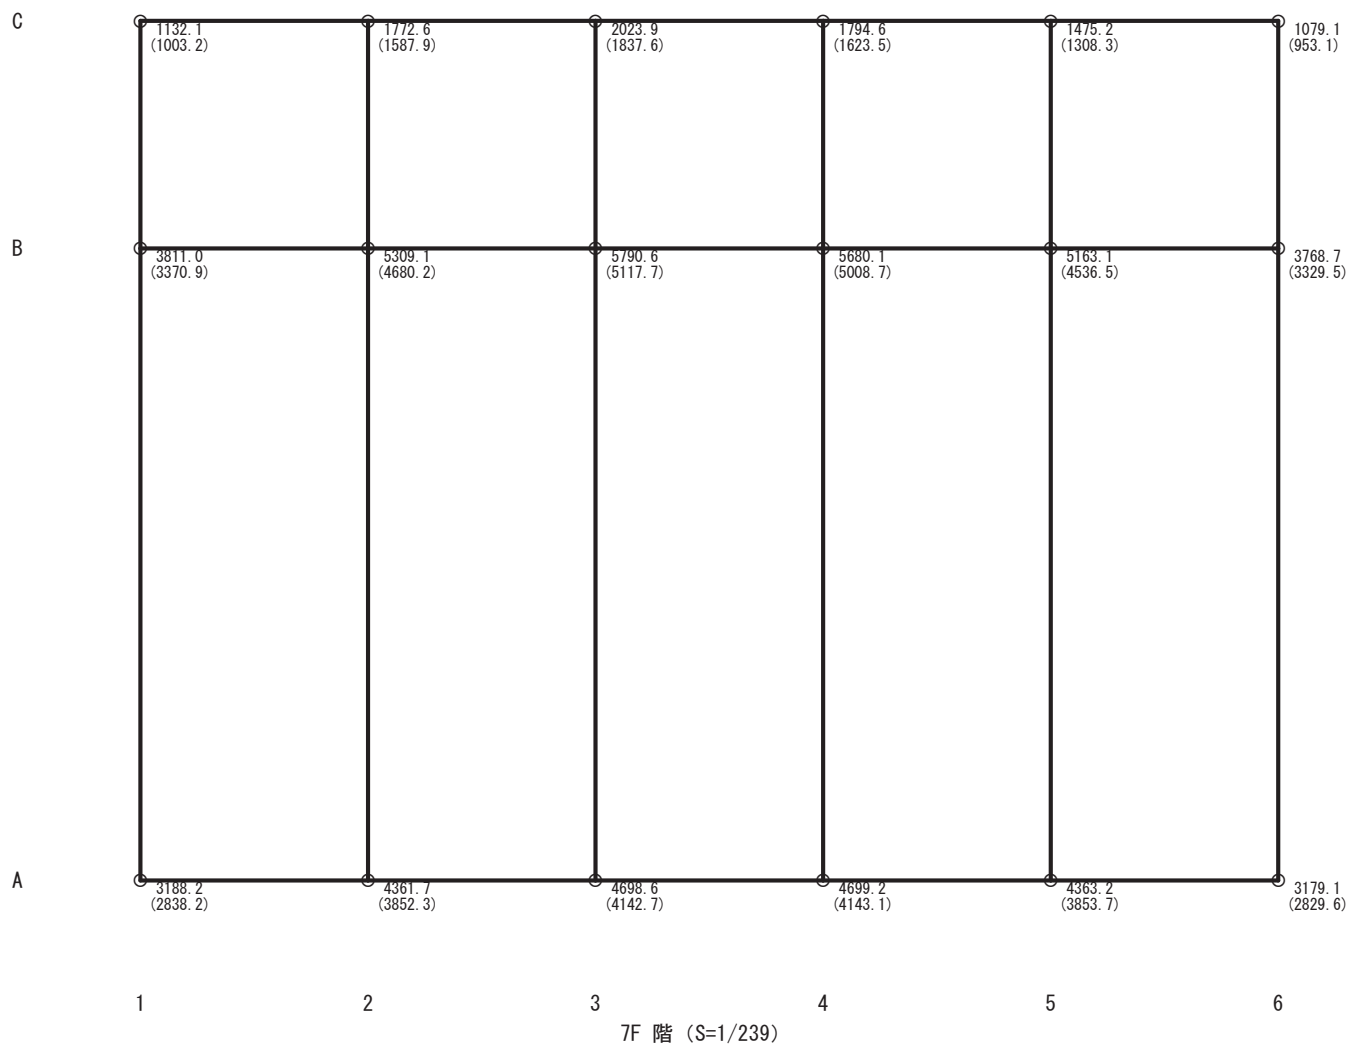


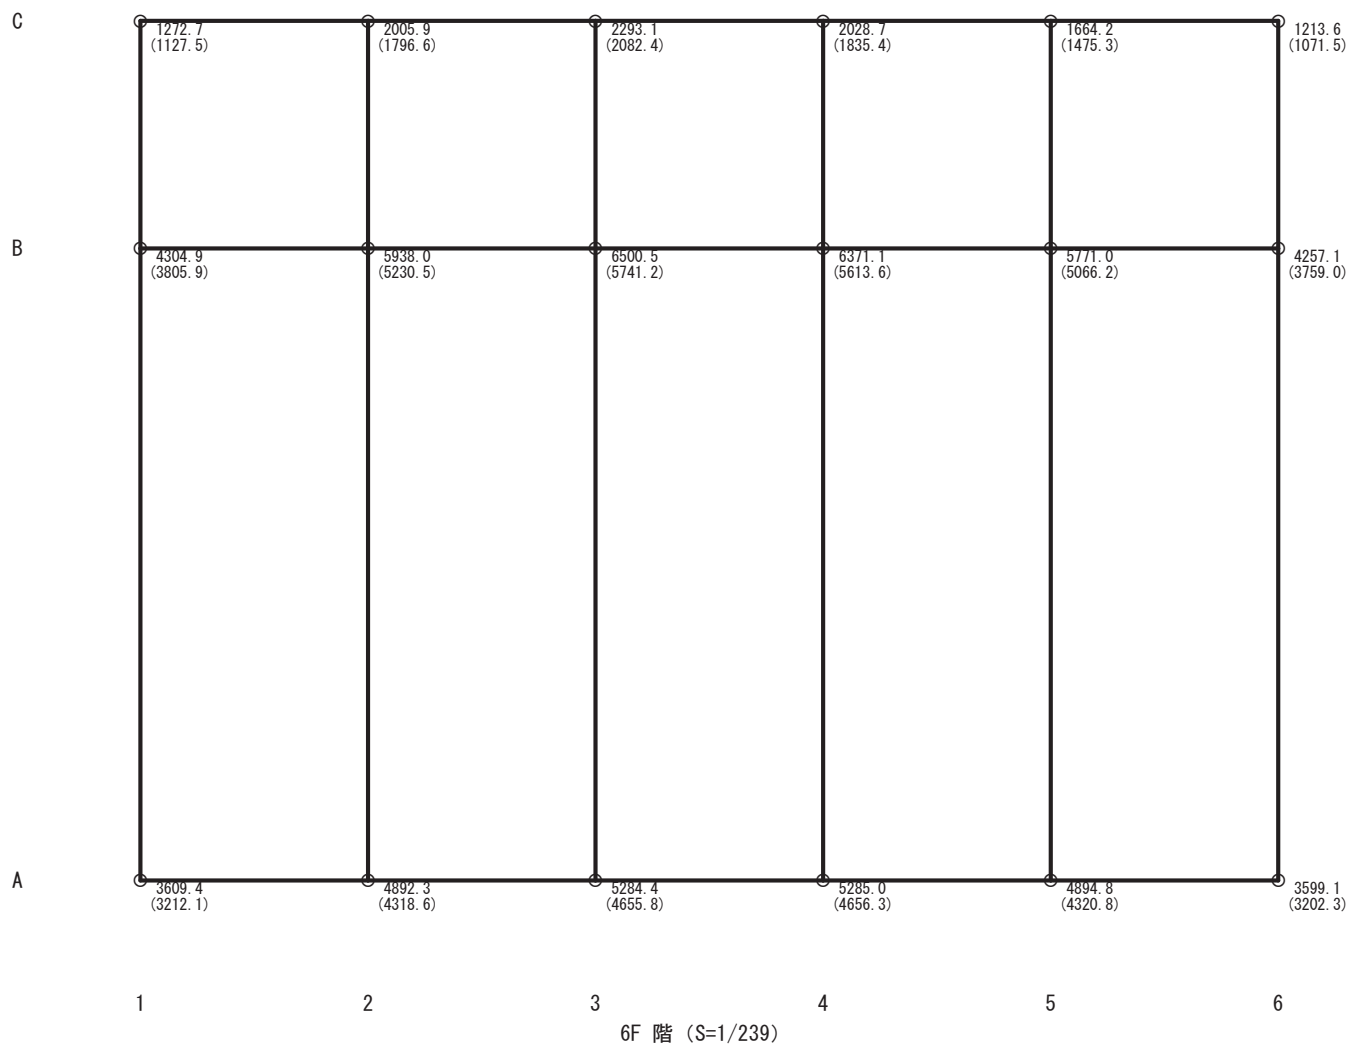


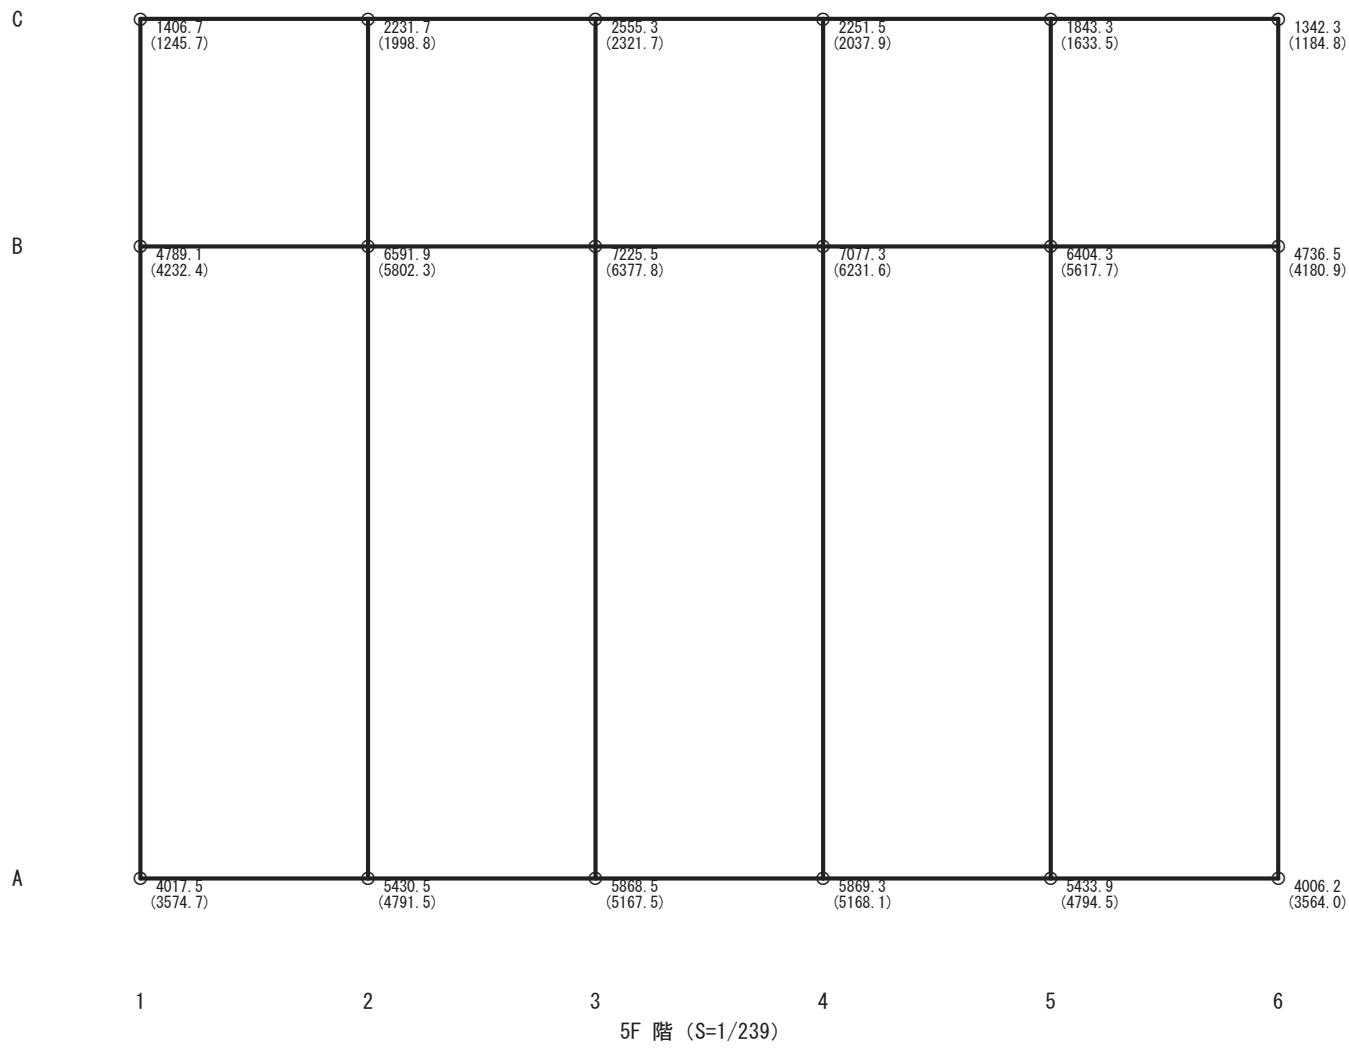


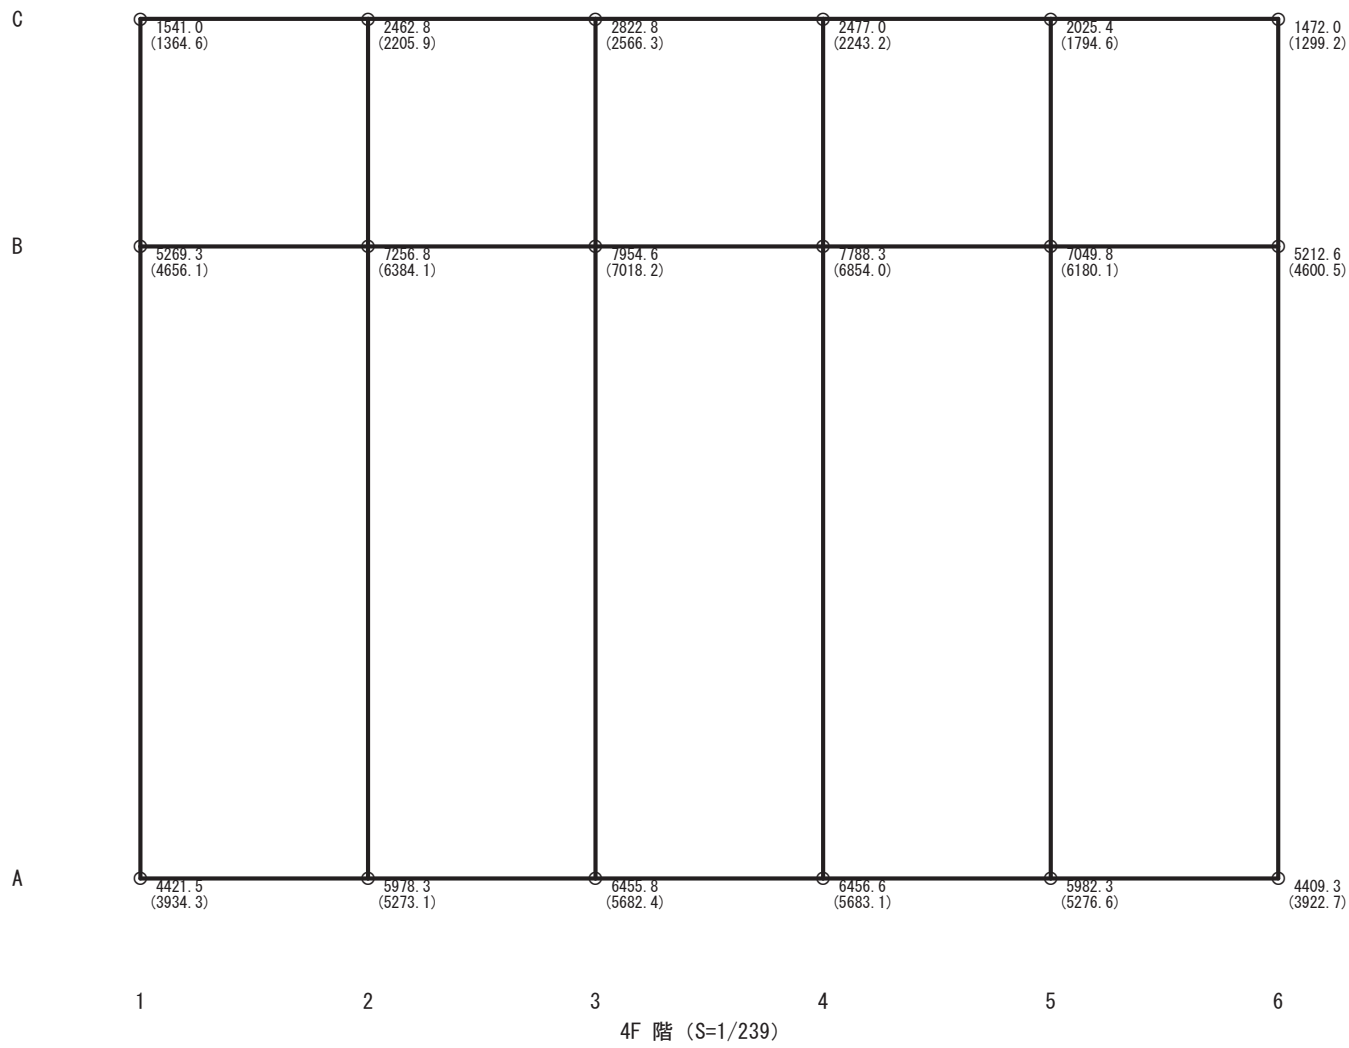

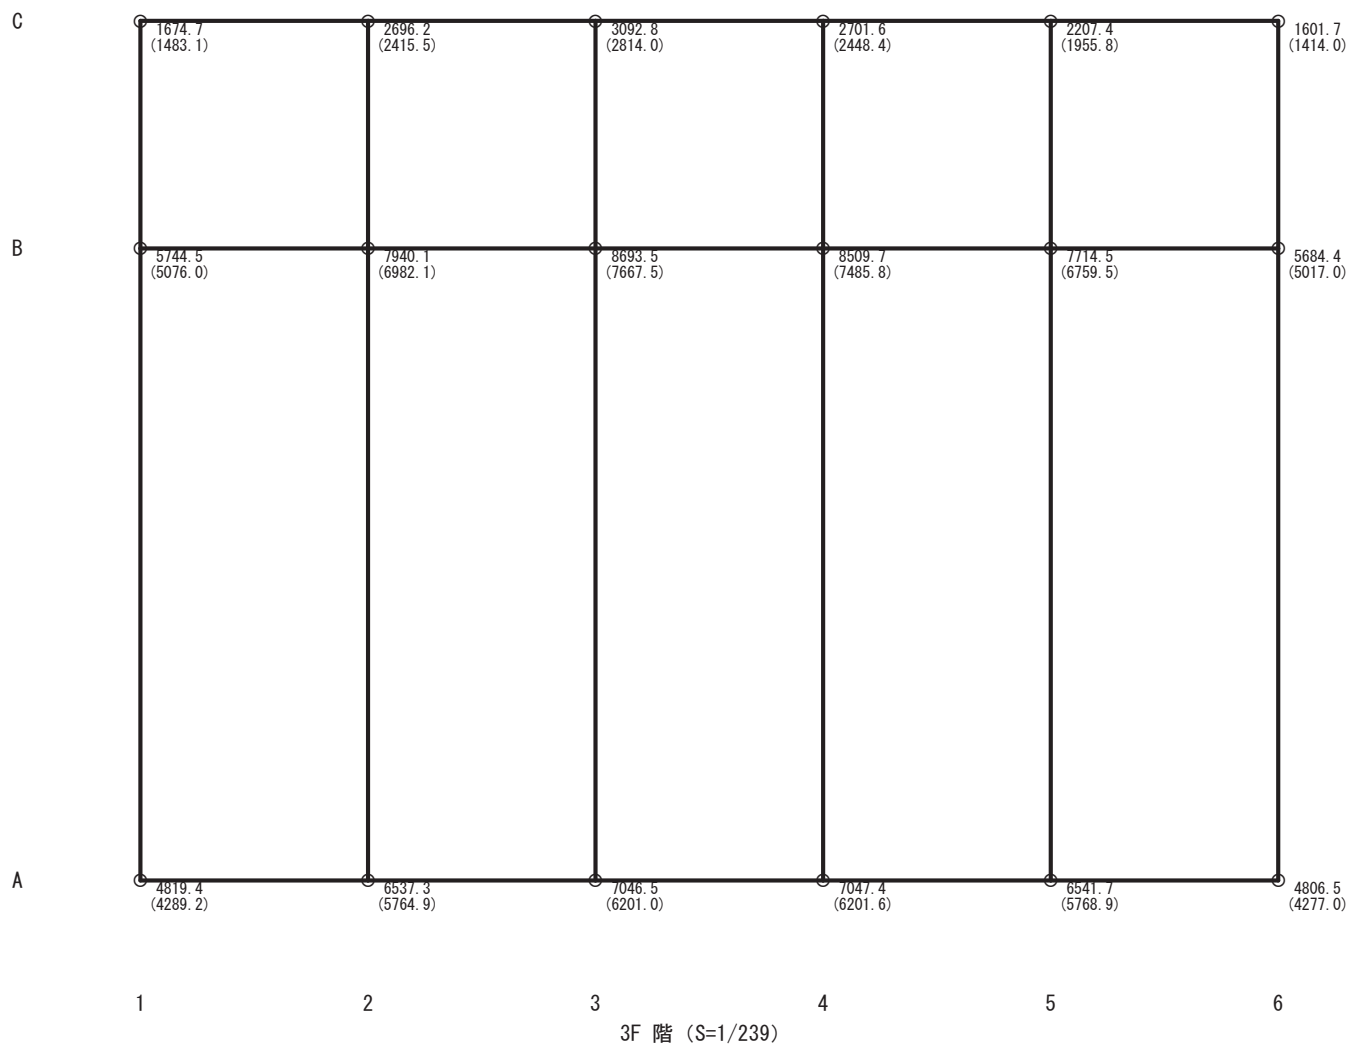

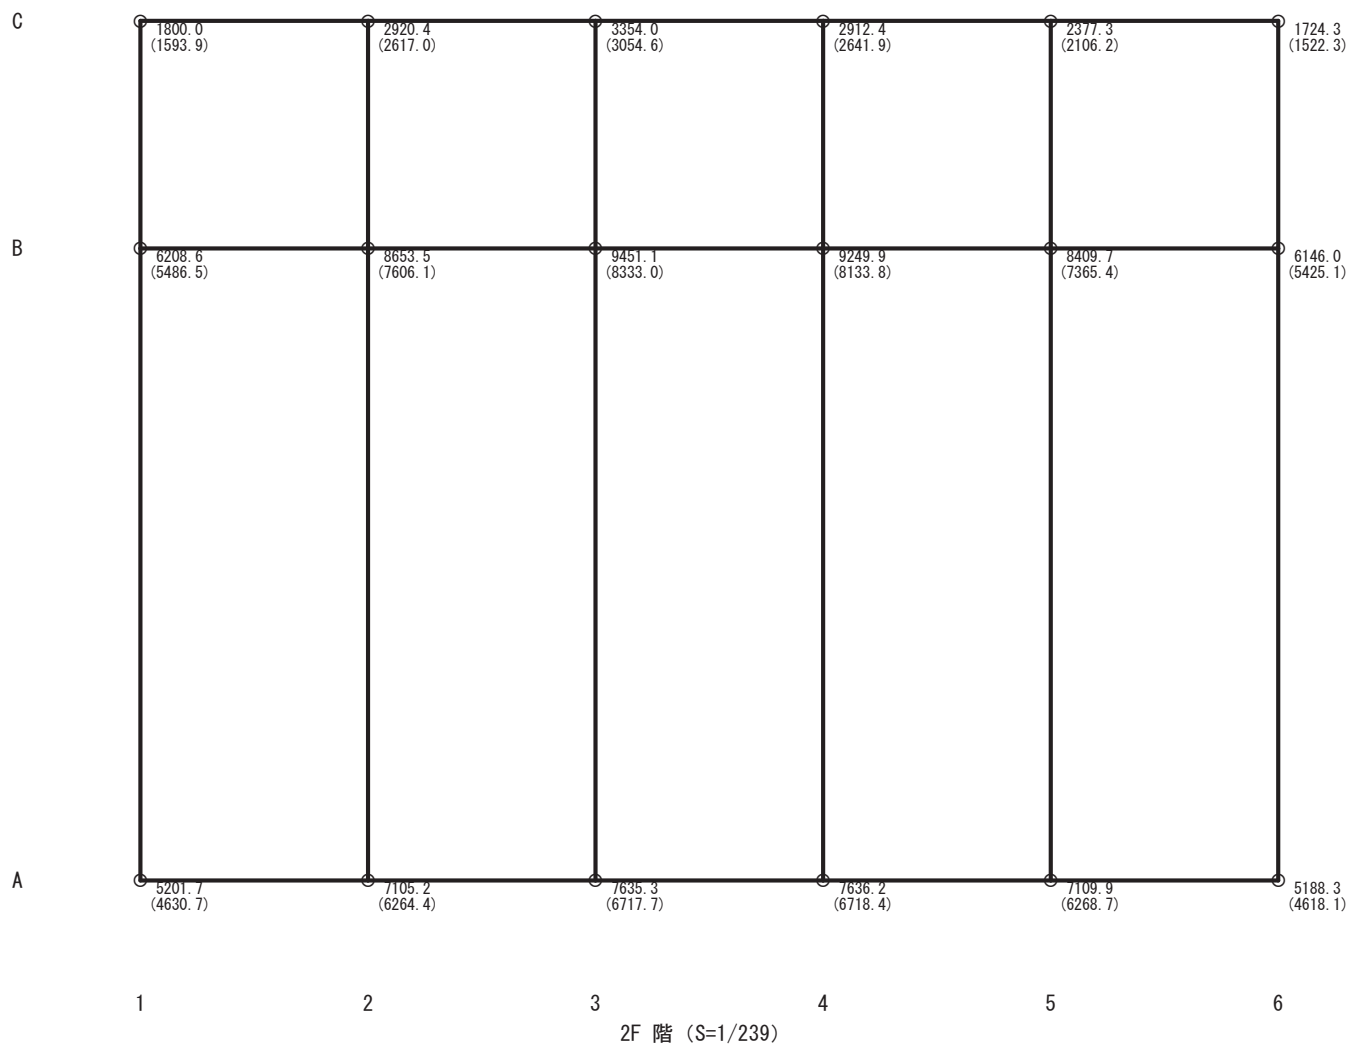

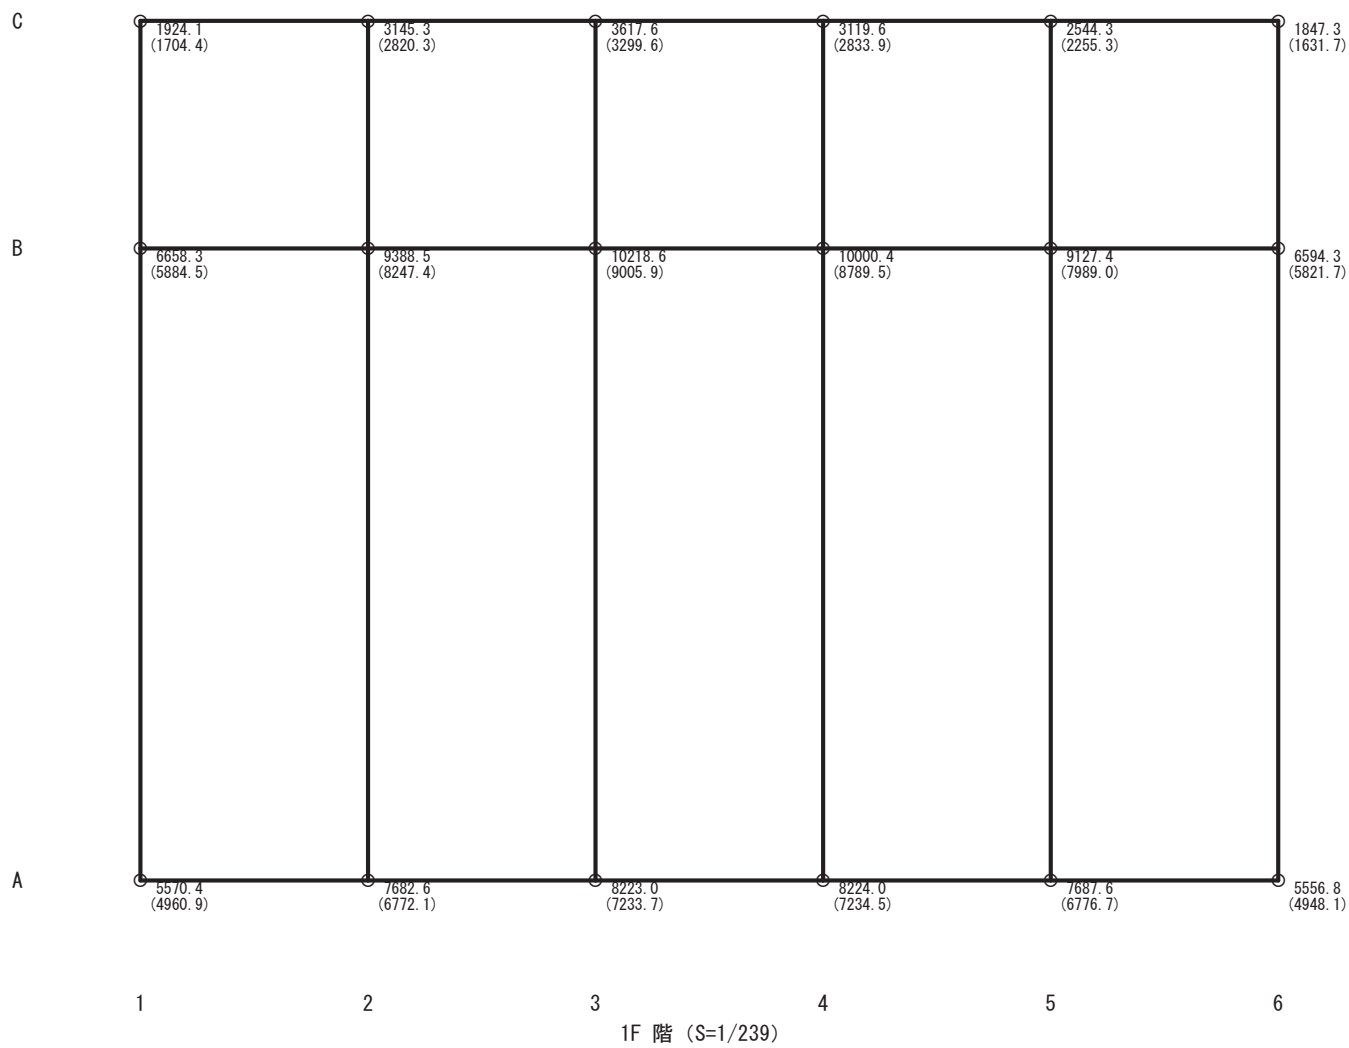

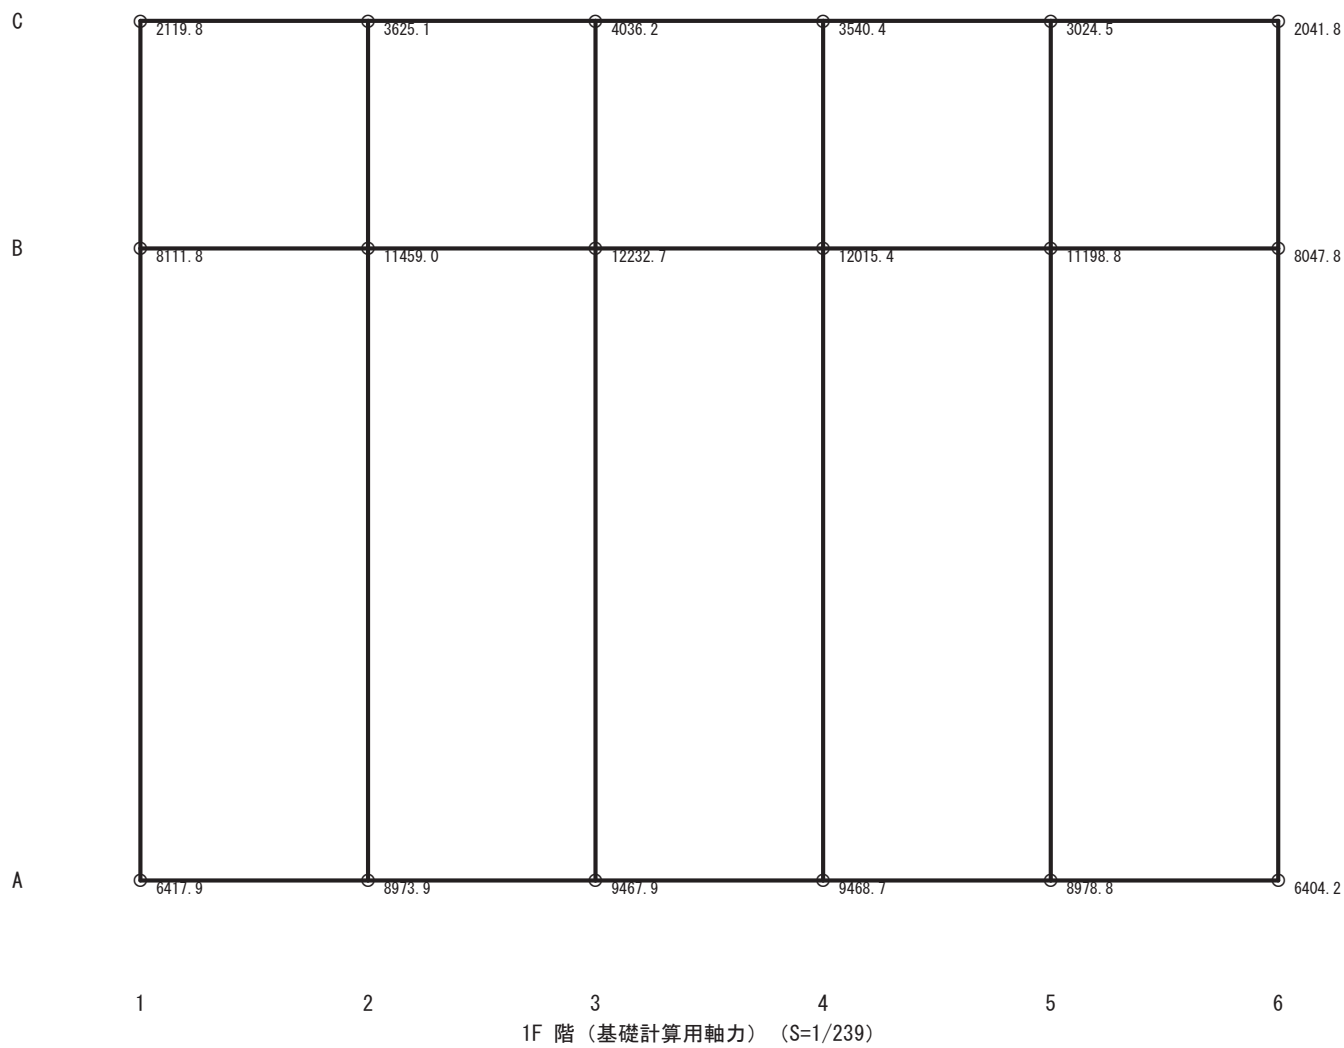

A-2. 4. 2 長期柱軸力表 （kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

14F 階

	1	2	3	4	5	6
C	135. 31 (124. 32)	211. 31 (193. 93)	200. 60 (181. 45)	224. 81 (203. 89)	222. 26 (203. 91)	129. 37 (118. 74)
B	535. 37 (494. 43)	859. 60 (799. 78)	893. 40 (827. 38)	896. 20 (830. 69)	856. 43 (797. 22)	531. 05 (490. 22)
A	401. 25 (369. 38)	621. 77 (576. 17)	657. 39 (607. 03)	657. 41 (607. 01)	621. 74 (576. 10)	400. 46 (368. 63)

13F 階

	1	2	3	4	5	6
C	280. 83 (252. 91)	440. 14 (399. 06)	462. 51 (419. 75)	454. 34 (412. 29)	402. 14 (362. 73)	269. 59 (242. 32)
B	989. 24 (891. 92)	1486. 59 (1344. 14)	1578. 56 (1425. 59)	1566. 23 (1413. 87)	1463. 00 (1321. 37)	979. 52 (882. 47)
A	790. 73 (714. 07)	1152. 25 (1039. 82)	1225. 87 (1103. 76)	1225. 96 (1103. 82)	1152. 06 (1039. 60)	788. 68 (712. 13)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	413. 49 (369. 24)	655. 43 (591. 15)	707. 92 (642. 53)	667. 02 (604. 81)	567. 05 (507. 17)	397. 24 (353. 93)
B	1446. 92 (1293. 46)	2136. 18 (1909. 73)	2282. 95 (2041. 83)	2255. 59 (2015. 16)	2092. 38 (1866. 93)	1432. 03 (1278. 99)

	1	2	3	4	5	6
A	1175.41 (1054.51)	1685.26 (1505.73)	1794.31 (1600.41)	1794.50 (1600.55)	1684.92 (1505.36)	1172.23 (1051.51)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	556.71 (495.44)	869.57 (781.93)	964.77 (875.93)	882.60 (799.51)	740.05 (659.63)	532.82 (472.84)
B	1901.55 (1692.45)	2785.07 (2475.40)	2984.19 (2655.96)	2941.96 (2614.47)	2721.36 (2412.84)	1881.66 (1673.07)
A	1560.50 (1395.54)	2228.25 (1981.13)	2371.68 (2105.62)	2371.92 (2105.80)	2227.77 (1980.61)	1556.29 (1391.55)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	700.93 (622.60)	1084.47 (973.44)	1222.37 (1110.18)	1098.42 (994.58)	913.30 (812.33)	669.38 (592.72)
B	2352.21 (2088.01)	3438.90 (3045.47)	3687.02 (3271.50)	3630.04 (3215.30)	3355.56 (2963.41)	2327.56 (2063.93)
A	1941.99 (1733.44)	2773.74 (2458.72)	2949.07 (2610.84)	2949.36 (2611.05)	2773.11 (2458.04)	1936.82 (1728.51)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	839.60 (744.82)	1296.55 (1162.59)	1476.32 (1341.42)	1309.66 (1185.78)	1082.49 (961.48)	801.13 (708.36)
B	2802.74 (2483.41)	4101.64 (3623.23)	4396.23 (3892.63)	4324.15 (3821.36)	3998.44 (3521.44)	2773.72 (2455.03)
A	2320.61 (2068.80)	3320.67 (2937.58)	3525.47 (3115.19)	3525.87 (3115.49)	3319.96 (2936.82)	2314.54 (2063.01)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	984.91 (873.06)	1531.85 (1372.79)	1747.70 (1587.28)	1549.71 (1402.37)	1276.36 (1132.65)	939.28 (829.83)
B	3306.46 (2926.72)	4705.45 (4151.67)	5095.21 (4506.57)	5003.79 (4416.35)	4580.63 (4028.73)	3270.63 (2891.63)
A	2753.72 (2452.82)	3839.37 (3393.29)	4111.60 (3628.42)	4112.14 (3628.83)	3839.84 (3393.61)	2746.14 (2445.61)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1132.05 (1003.18)	1772.60 (1587.93)	2023.89 (1837.59)	1794.65 (1623.49)	1475.22 (1308.32)	1079.14 (953.08)
B	3810.99 (3370.89)	5309.13 (4680.22)	5790.62 (5117.66)	5680.10 (5008.67)	5163.06 (4536.46)	3768.75 (3329.51)
A	3188.19 (2838.18)	4361.68 (3852.35)	4698.63 (4142.66)	4699.21 (4143.10)	4363.22 (3853.66)	3179.14 (2829.60)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1272.73 (1127.48)	2005.88 (1796.60)	2293.12 (2082.40)	2028.66 (1835.37)	1664.21 (1475.28)	1213.56 (1071.48)
B	4304.93 (3805.88)	5937.99 (5230.51)	6500.52 (5741.21)	6371.12 (5613.61)	5771.00 (5066.18)	4257.13 (3759.04)
A	3609.39 (3212.07)	4892.26 (4318.58)	5284.35 (4655.76)	5285.02 (4656.27)	4894.77 (4320.78)	3599.07 (3202.31)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1406.65 (1245.69)	2231.68 (1998.82)	2555.30 (2321.66)	2251.51 (2037.85)	1843.25 (1633.50)	1342.31 (1184.80)
B	4789.06 (4232.39)	6591.88 (5802.35)	7225.53 (6377.75)	7077.33 (6231.56)	6404.28 (5617.67)	4736.55 (4180.92)
A	4017.51 (3574.68)	5430.53 (4791.47)	5868.48 (5167.46)	5869.29 (5168.09)	5433.90 (4794.46)	4006.16 (3563.96)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1541.05 (1364.56)	2462.76 (2205.92)	2822.81 (2566.27)	2477.00 (2243.16)	2025.39 (1794.57)	1472.01 (1299.25)

	1	2	3	4	5	6
B	5269.31 (4656.08)	7256.84 (6384.13)	7954.58 (7018.16)	7788.29 (6853.98)	7049.76 (6180.10)	5212.62 (4600.51)
A	4421.50 (3934.27)	5978.31 (5273.07)	6455.78 (5682.44)	6456.63 (5683.10)	5982.28 (5276.63)	4409.27 (3922.73)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1674.71 (1483.08)	2696.17 (2415.48)	3092.76 (2813.96)	2701.61 (2448.40)	2207.41 (1955.81)	1601.69 (1414.00)
B	5744.49 (5075.98)	7940.13 (6982.13)	8693.52 (7667.52)	8509.69 (7485.78)	7714.45 (6759.54)	5684.37 (5017.03)
A	4819.41 (4289.21)	6537.32 (5764.94)	7046.54 (6200.98)	7047.39 (6201.64)	6541.75 (5768.91)	4806.46 (4277.01)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1799.96 (1593.93)	2920.43 (2616.99)	3353.97 (3054.64)	2912.43 (2641.90)	2377.28 (2106.24)	1724.26 (1522.32)
B	6208.63 (5486.51)	8653.48 (7606.13)	9451.05 (8333.02)	9249.85 (8133.80)	8409.69 (7365.35)	6146.03 (5425.13)
A	5201.67 (4630.67)	7105.16 (6264.40)	7635.27 (6717.72)	7636.17 (6718.42)	7109.91 (6268.68)	5188.28 (4618.06)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1924.13 (1704.37)	3145.25 (2820.31)	3617.63 (3299.56)	3119.63 (2833.94)	2544.27 (2255.25)	1847.32 (1631.69)
B	6658.28 (5884.48)	9388.55 (8247.40)	10218.63 (9005.95)	10000.36 (8789.46)	9127.35 (7989.03)	6594.26 (5821.71)
A	5570.35 (4960.90)	7682.60 (6772.14)	8222.97 (7233.68)	8224.01 (7234.52)	7687.60 (6776.65)	5556.75 (4948.09)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	2119.77	3625.09	4036.15	3540.39	3024.48	2041.79
B	8111.82	11458.97	12232.65	12015.38	11198.80	8047.82
A	6417.94	8973.87	9467.91	9468.71	8978.77	6404.20

A-3. 応力計算結果のまとめ


A-3.2 水平力分担

A-3.2.1 地震力の水平力分担


Qc : 柱のせん断力 (kN) Qw : 壁のせん断力 (kN)
 Q. force : 地震力 (kN) Qsp : 水平バネの反力 (kN)
 sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN) sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN)
 d : 層間変位 (cm) h : 階高 (cm)
 d/h : 層間変形角

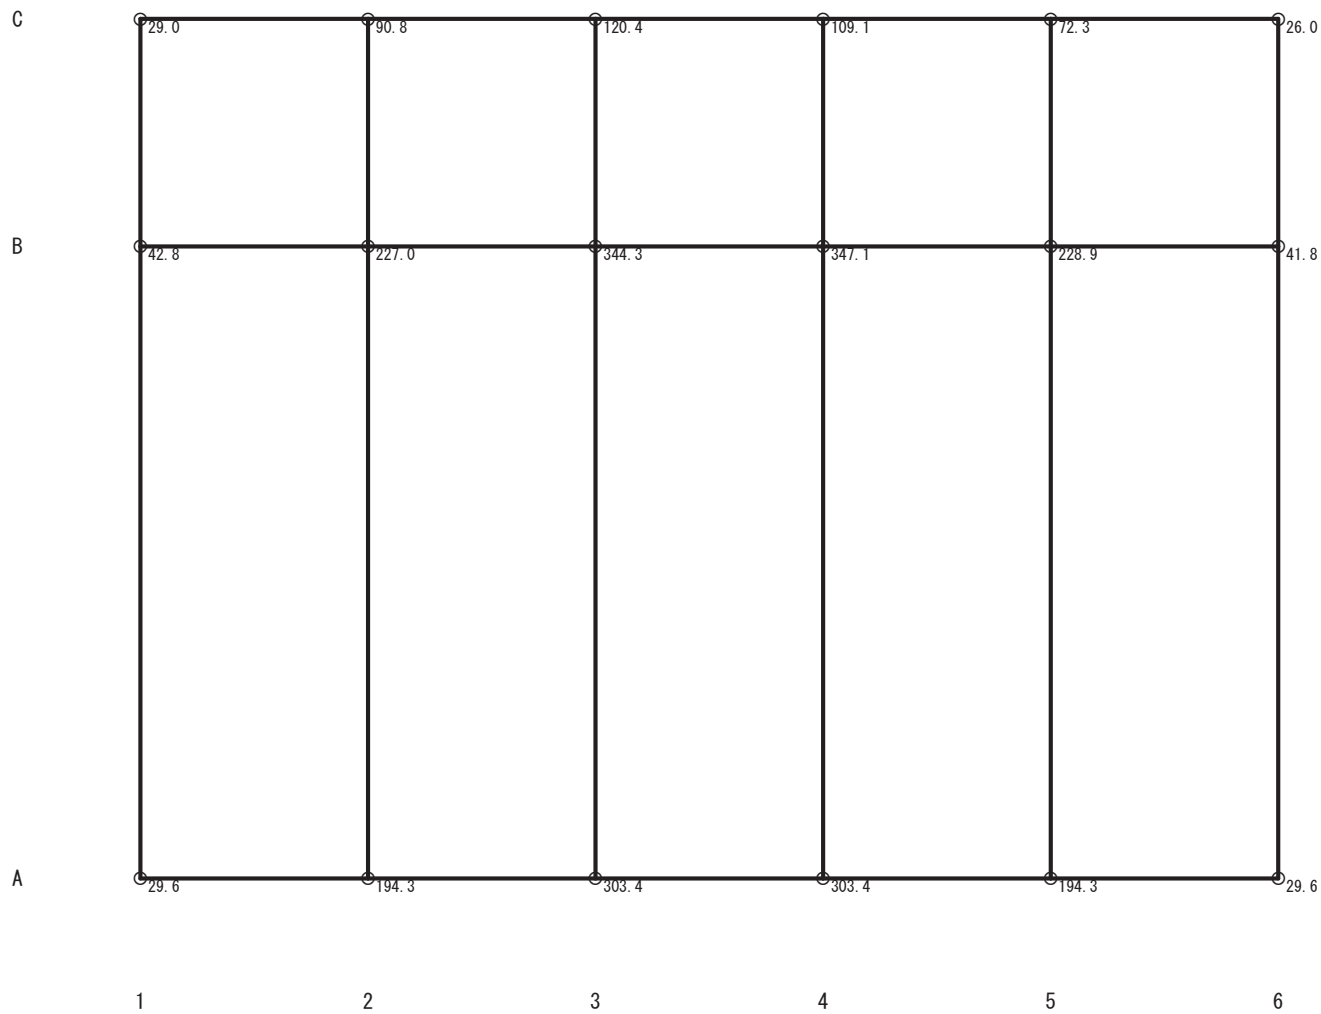

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	447.54	(16.4)	447.54	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1232.01	(45.1)	1232.01	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1054.50	(38.6)	1054.50	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2734.05	(100.0)	2734.05	0.00	(100.0)	(0.0)

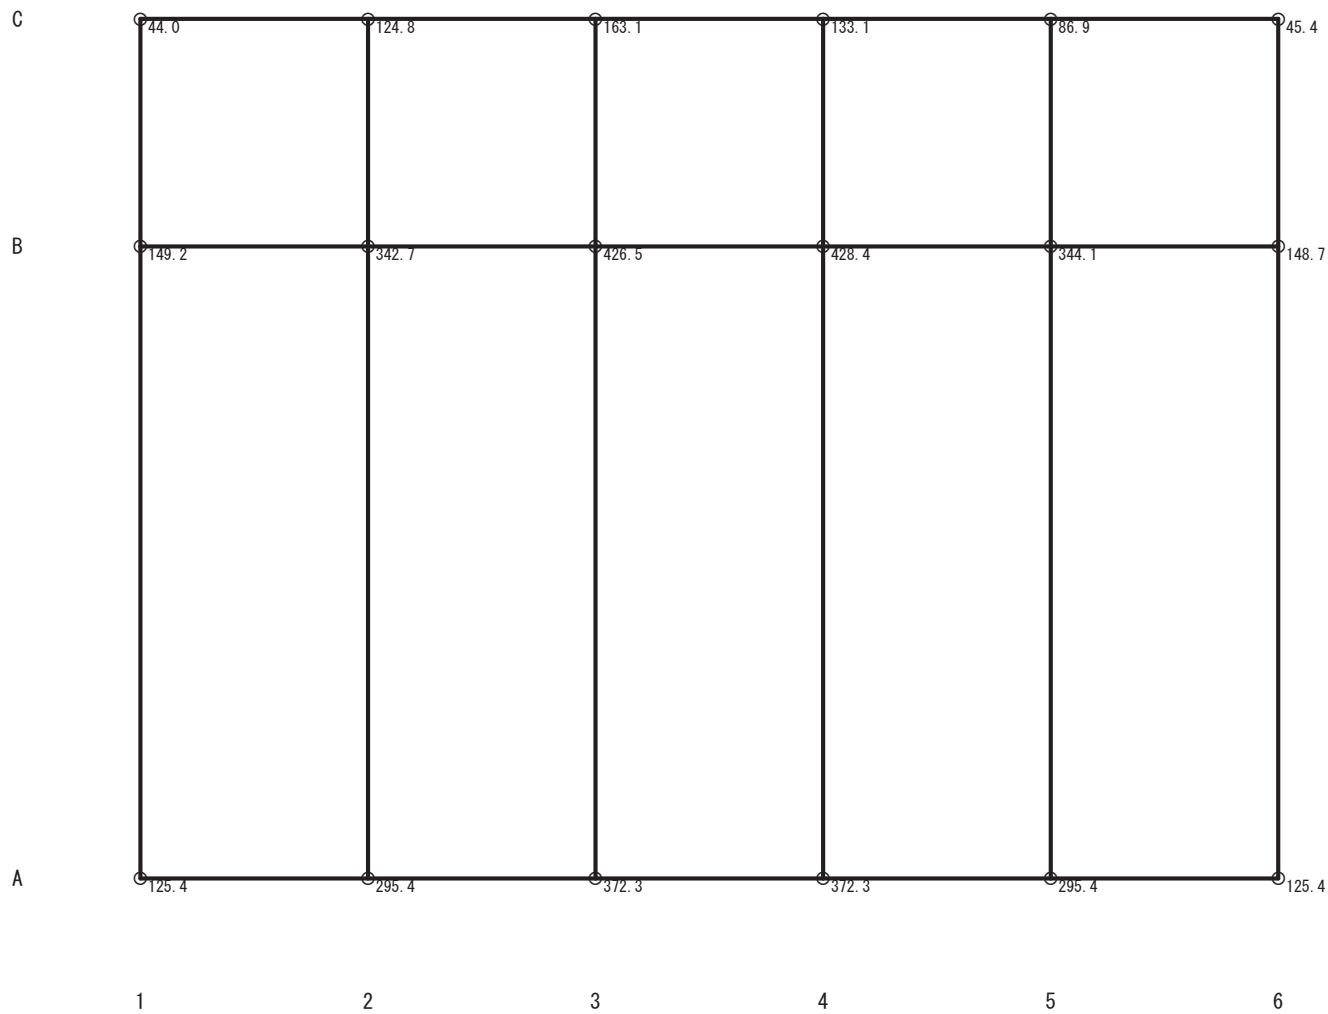


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	597.41	(14.8)	597.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1839.55	(45.7)	1839.55	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1586.19	(39.4)	1586.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4023.15	(100.0)	4023.15	0.00	(100.0)	(0.0)

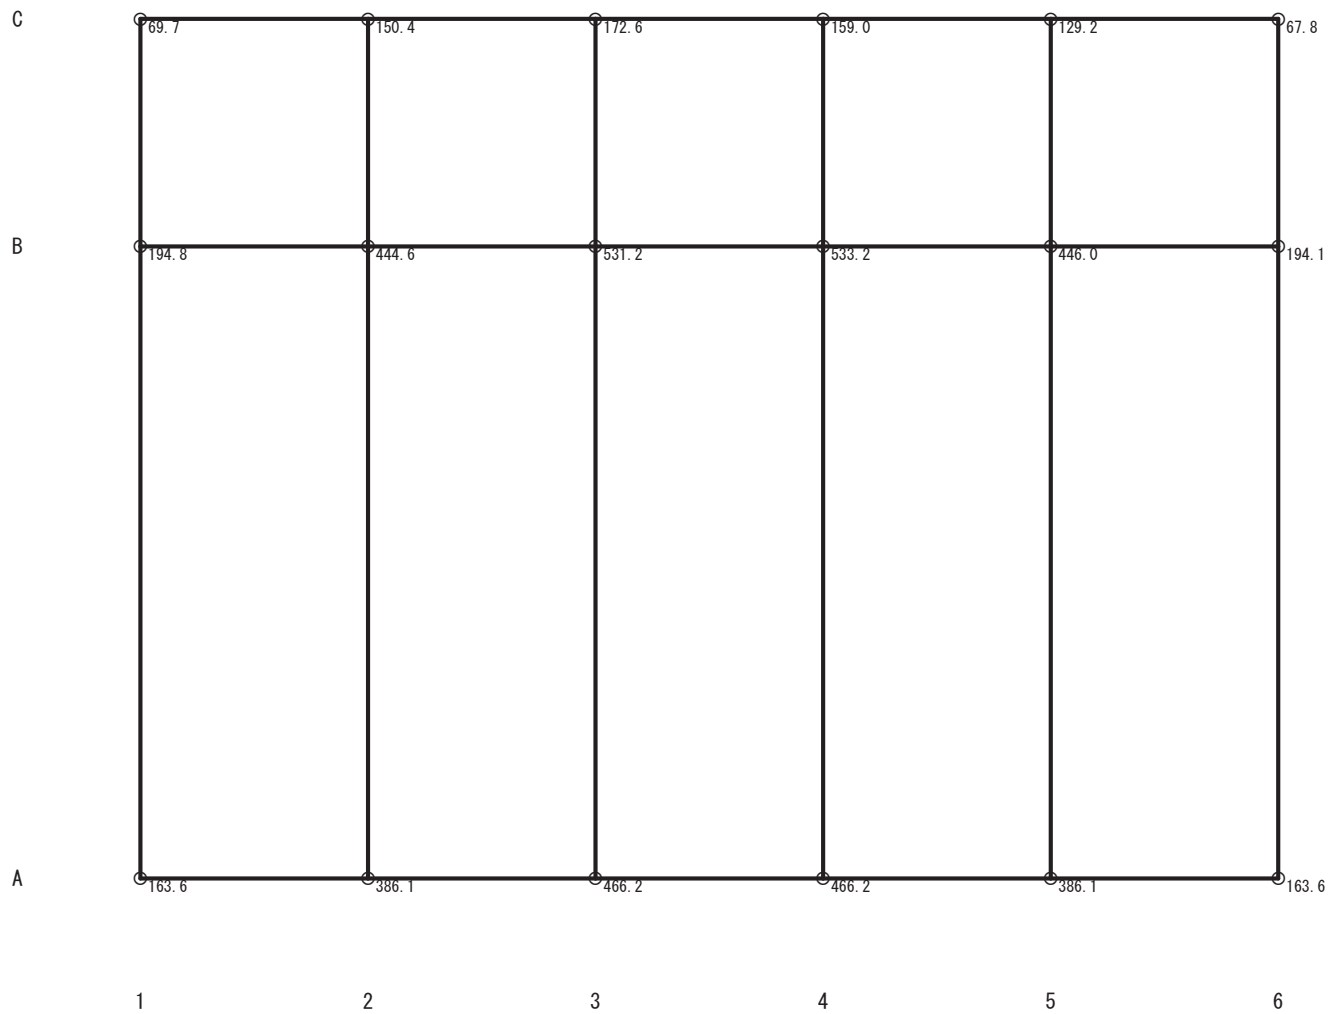


12F 階 <X方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	748.76	(14.6)	748.76	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2343.86	(45.7)	2343.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2031.79	(39.6)	2031.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5124.40	(100.0)	5124.40	0.00	(100.0)	(0.0)

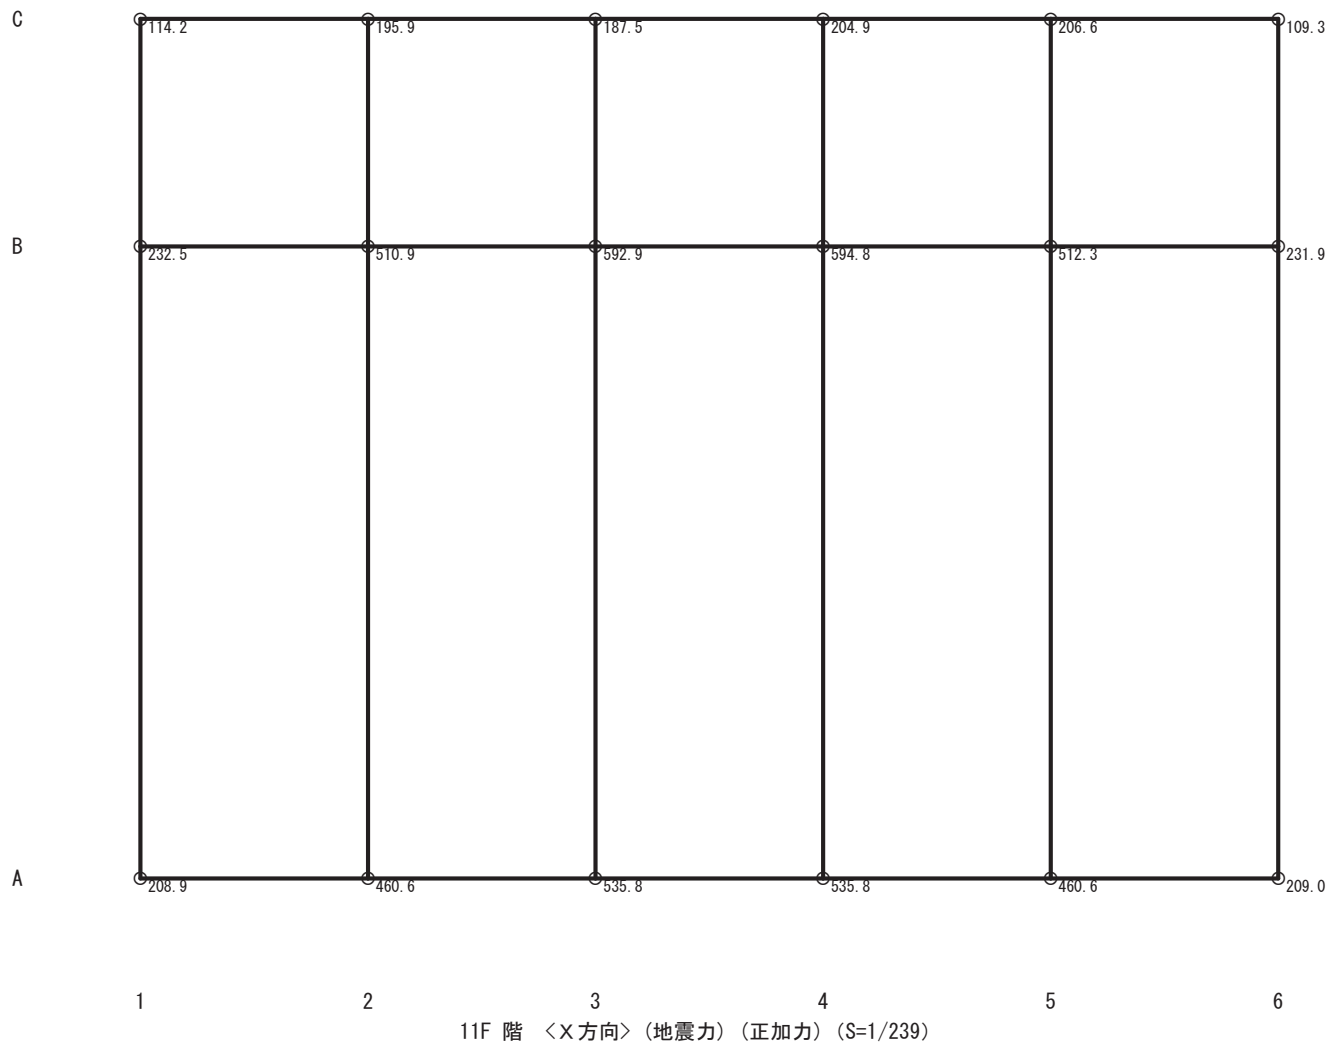


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1018.39	(16.7)	1018.39	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2675.30	(43.8)	2675.30	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2410.65	(39.5)	2410.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6104.34	(100.0)	6104.34	0.00	(100.0)	(0.0)

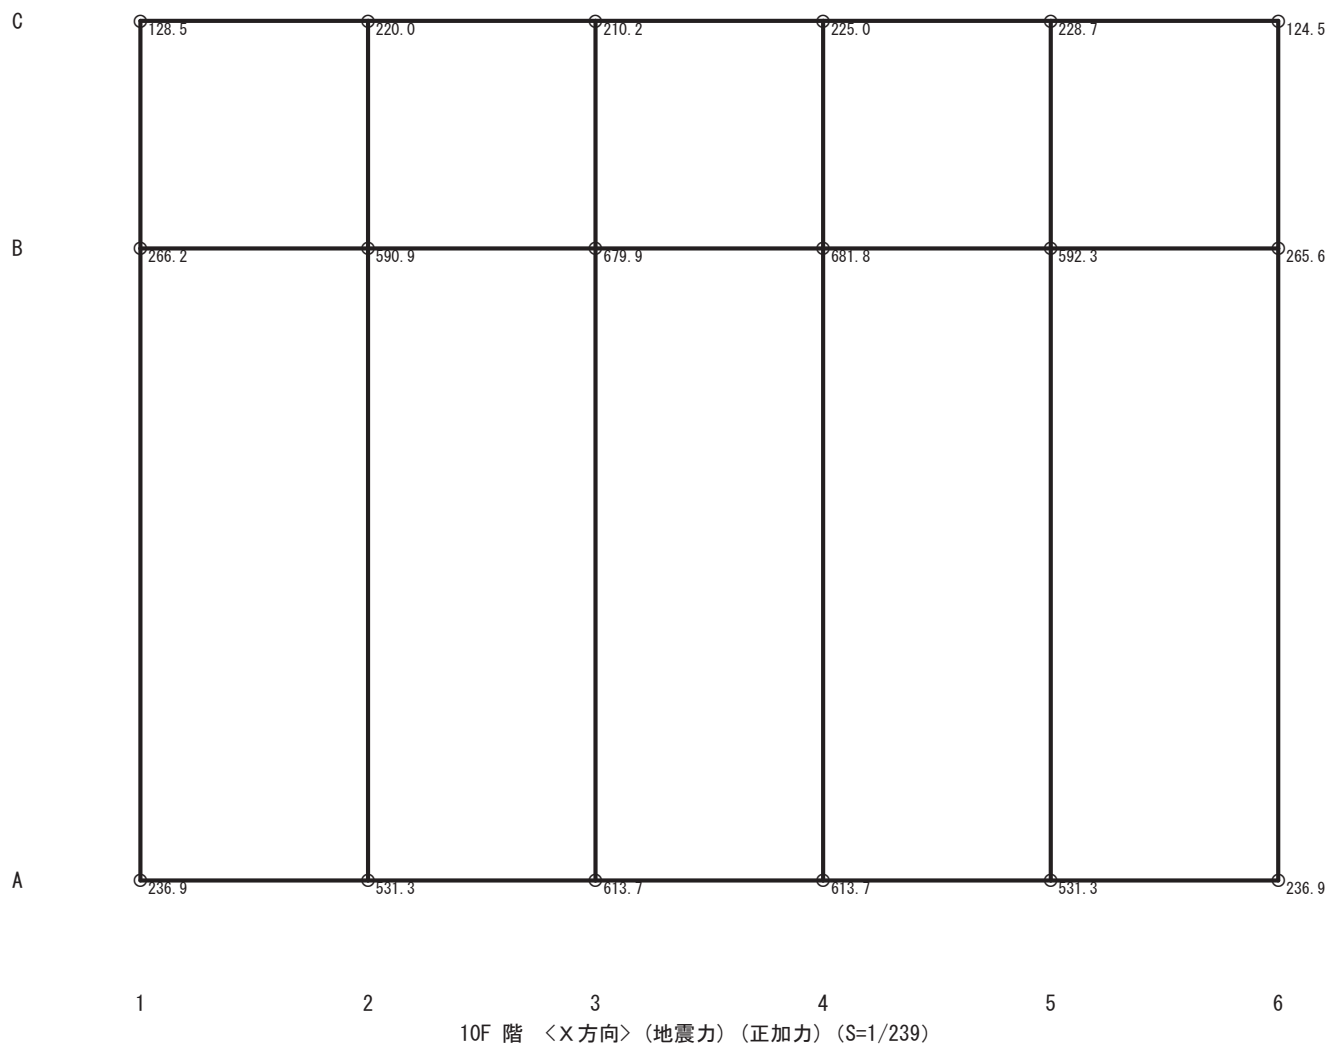


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1136.95	(16.3)	1136.95	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3076.64	(44.1)	3076.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2763.93	(39.6)	2763.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6977.52	(100.0)	6977.52	0.00	(100.0)	(0.0)

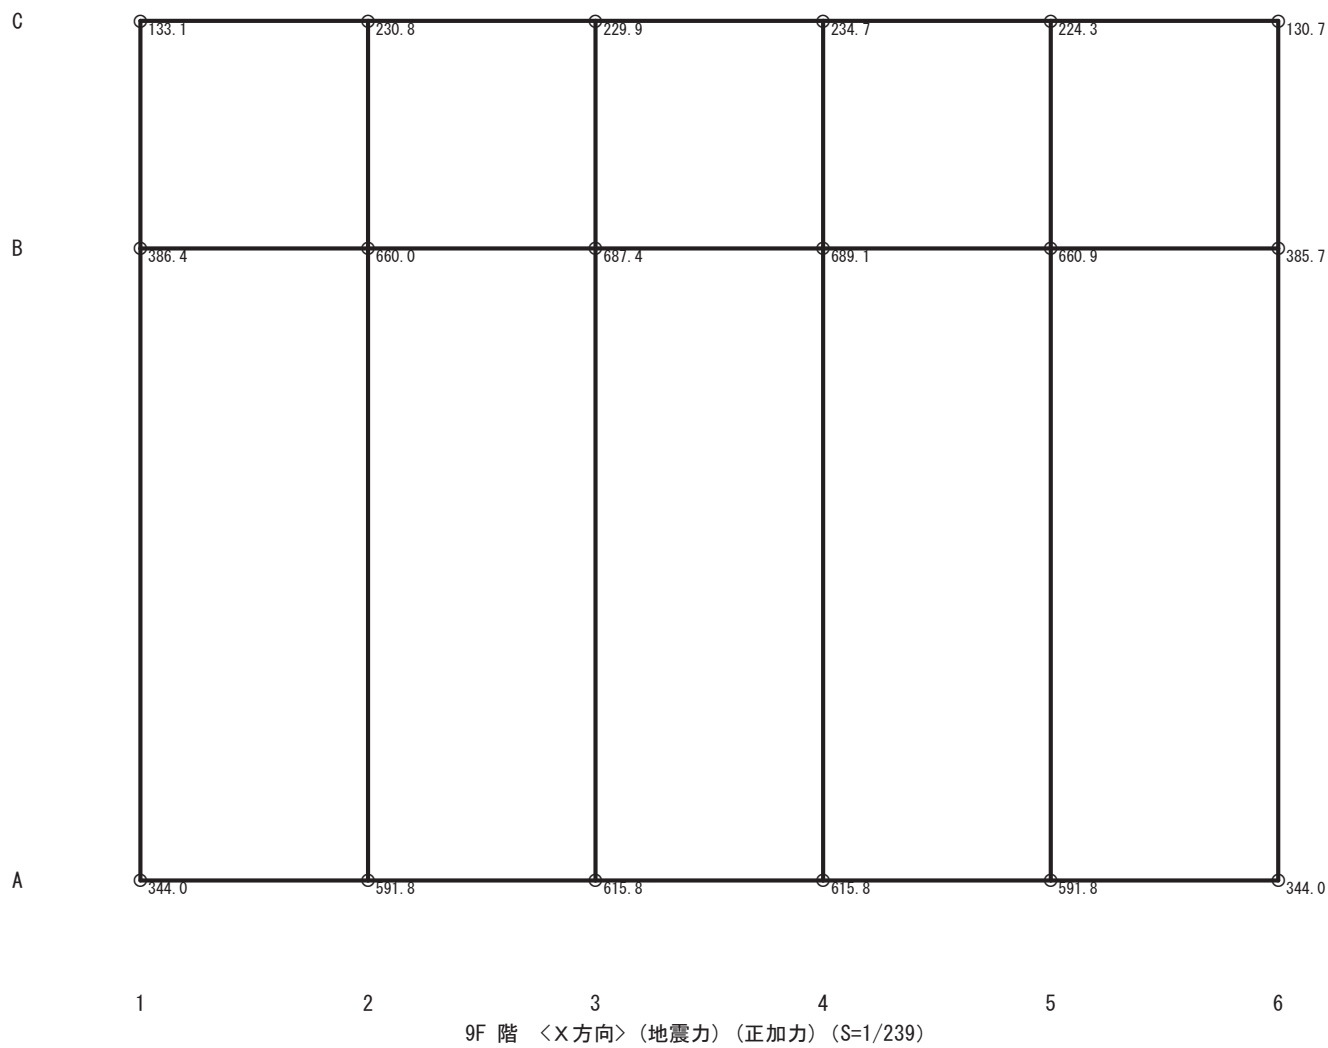


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1183.46	(15.3)	1183.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3469.48	(44.7)	3469.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3103.27	(40.0)	3103.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7756.21	(100.0)	7756.21	0.00	(100.0)	(0.0)

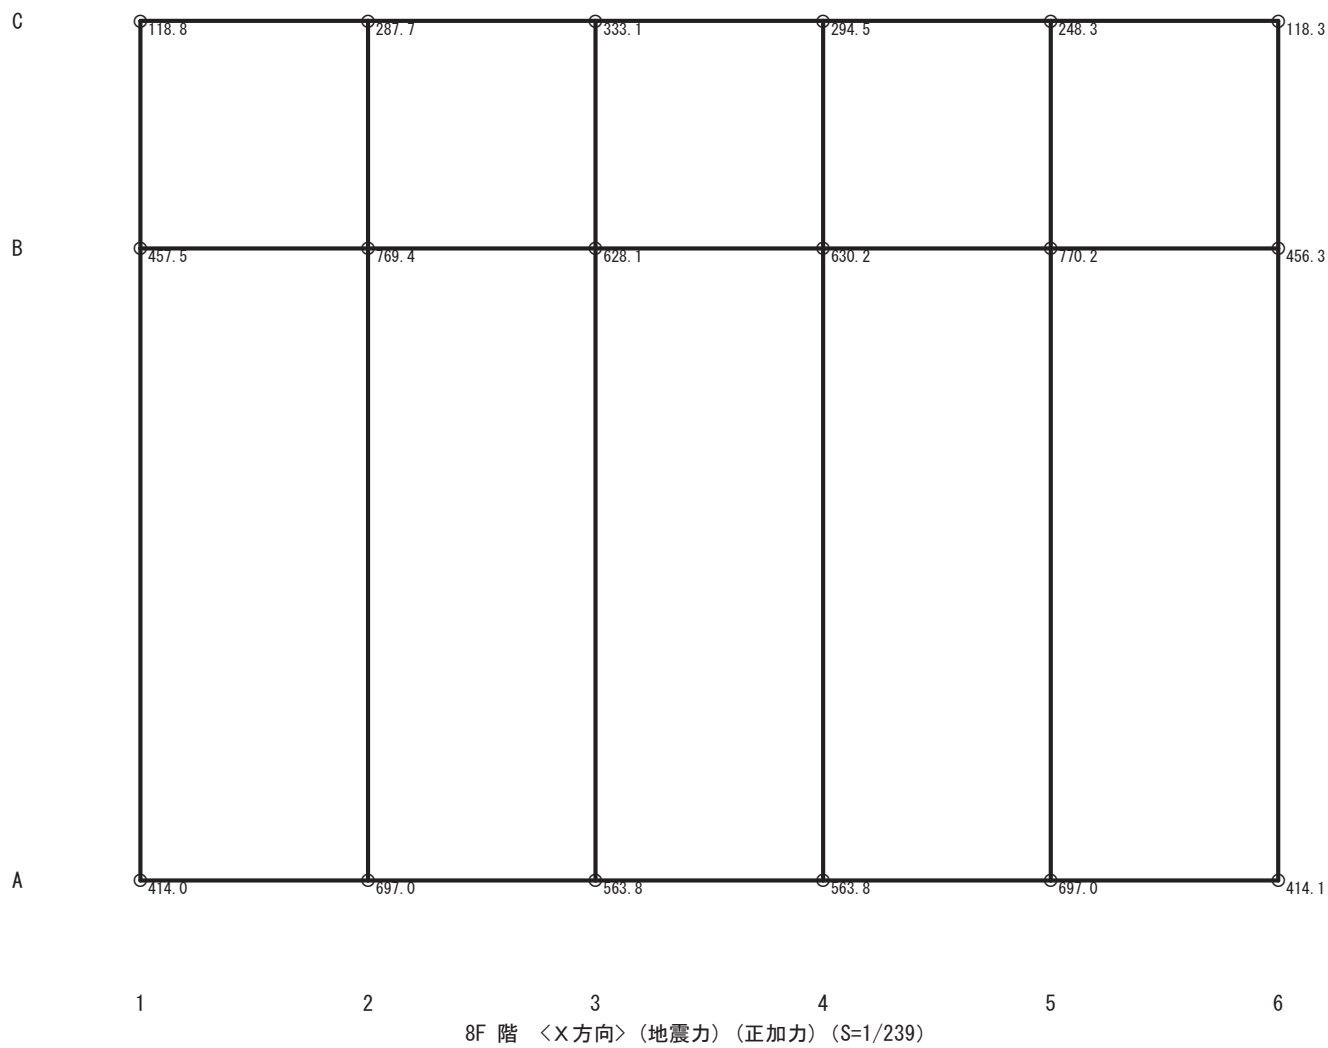


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1400.63	(16.6)	1400.63	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3711.65	(43.9)	3711.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3349.68	(39.6)	3349.68	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8461.96	(100.0)	8461.96	0.00	(100.0)	(0.0)

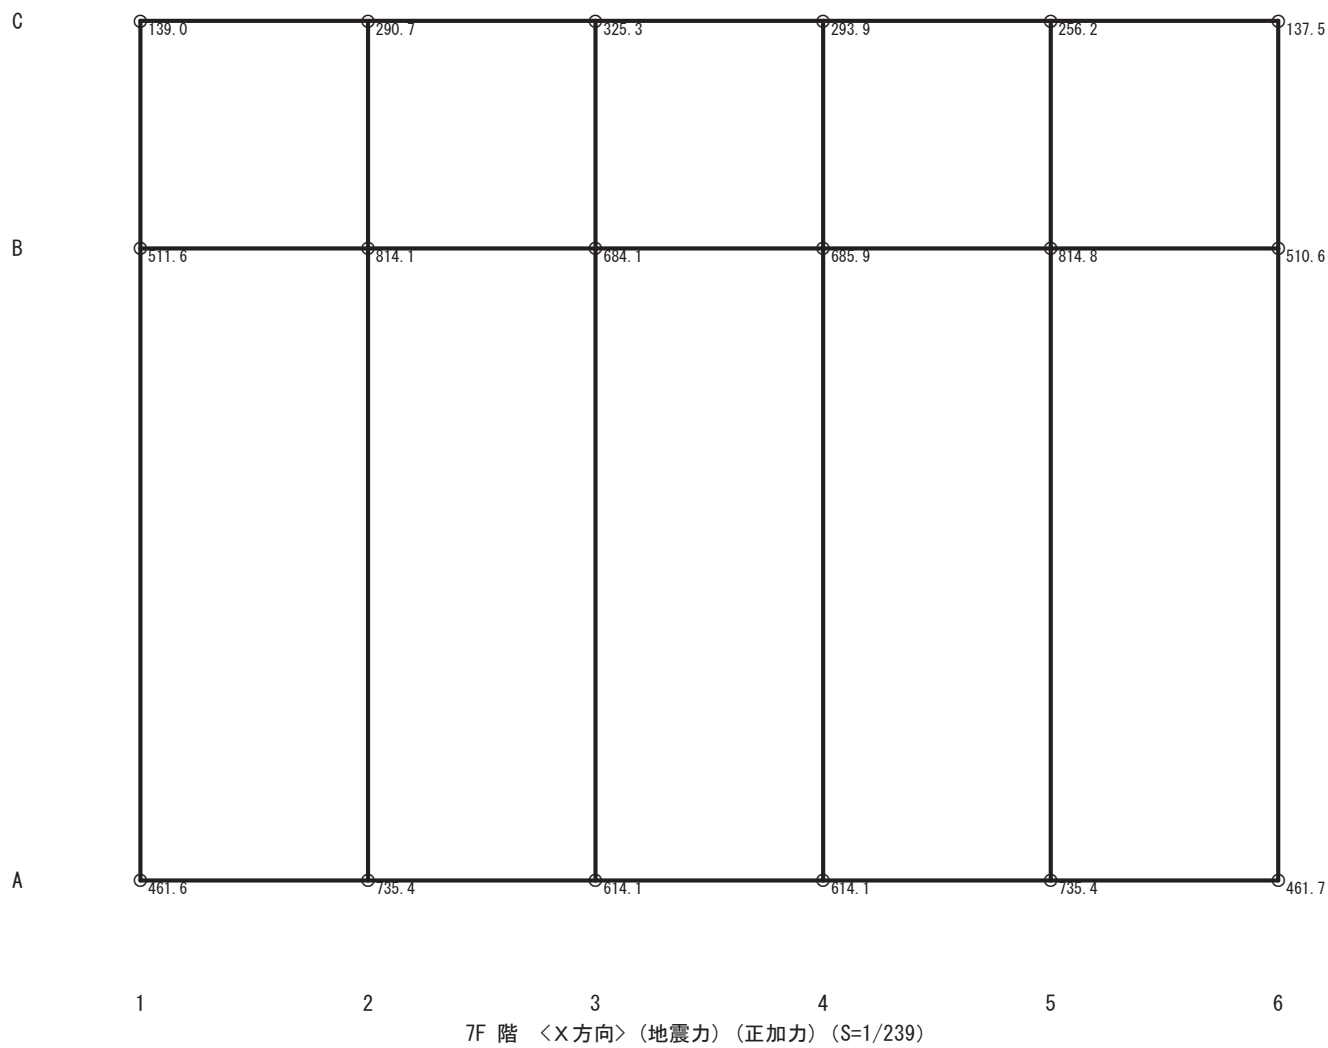


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1442.65	(15.9)	1442.65	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4021.10	(44.3)	4021.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3622.34	(39.9)	3622.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9086.09	(100.0)	9086.09	0.00	(100.0)	(0.0)

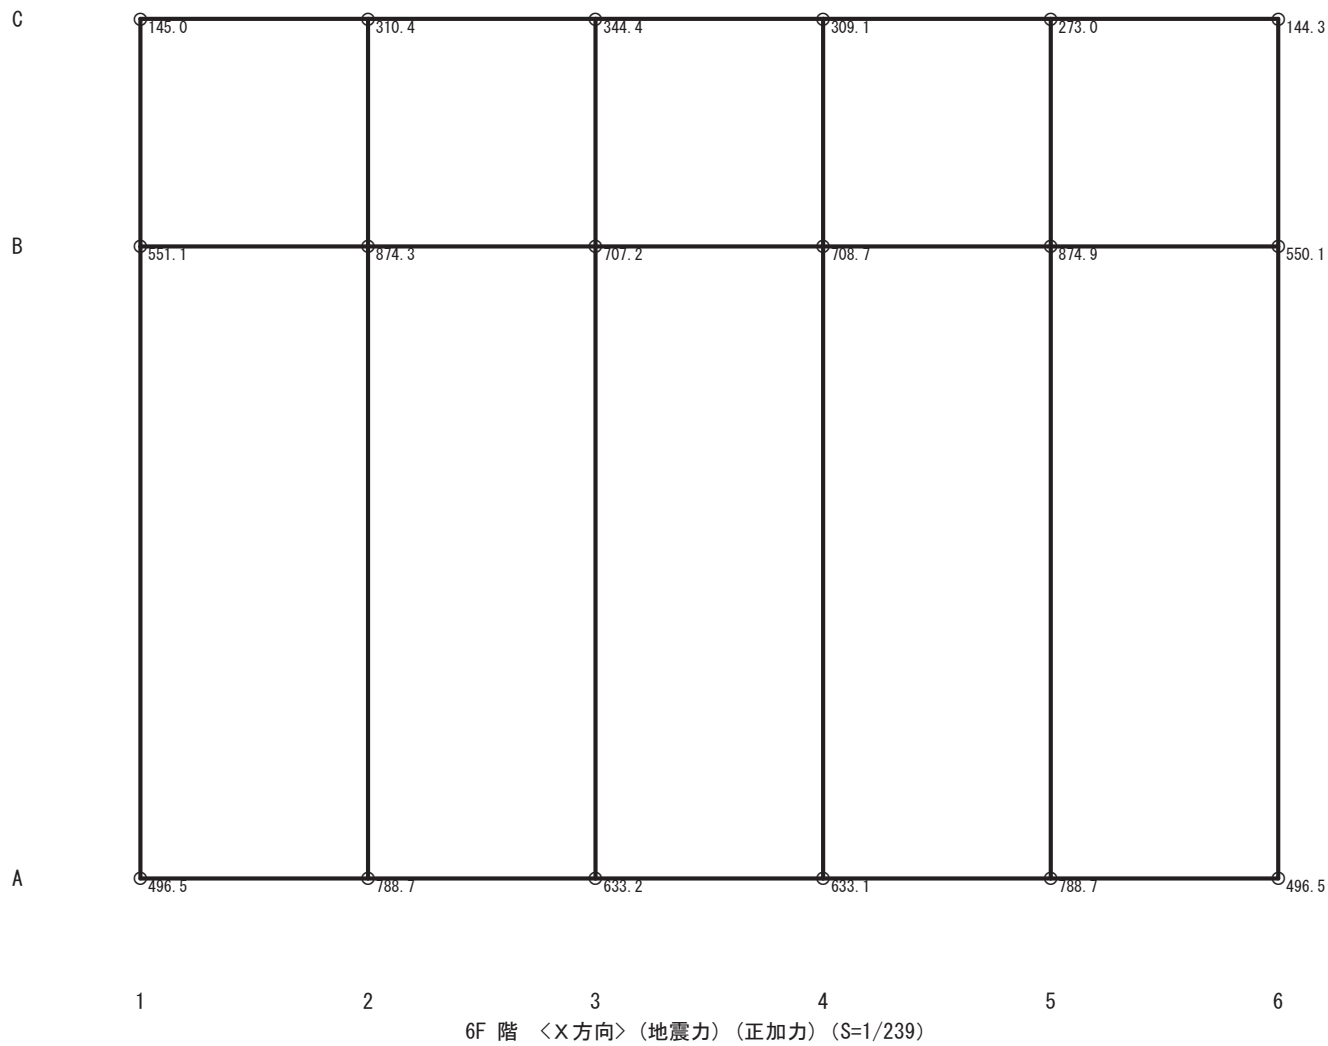


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1526.30	(15.9)	1526.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4266.28	(44.3)	4266.28	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3836.77	(39.8)	3836.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9629.34	(100.0)	9629.34	0.00	(100.0)	(0.0)

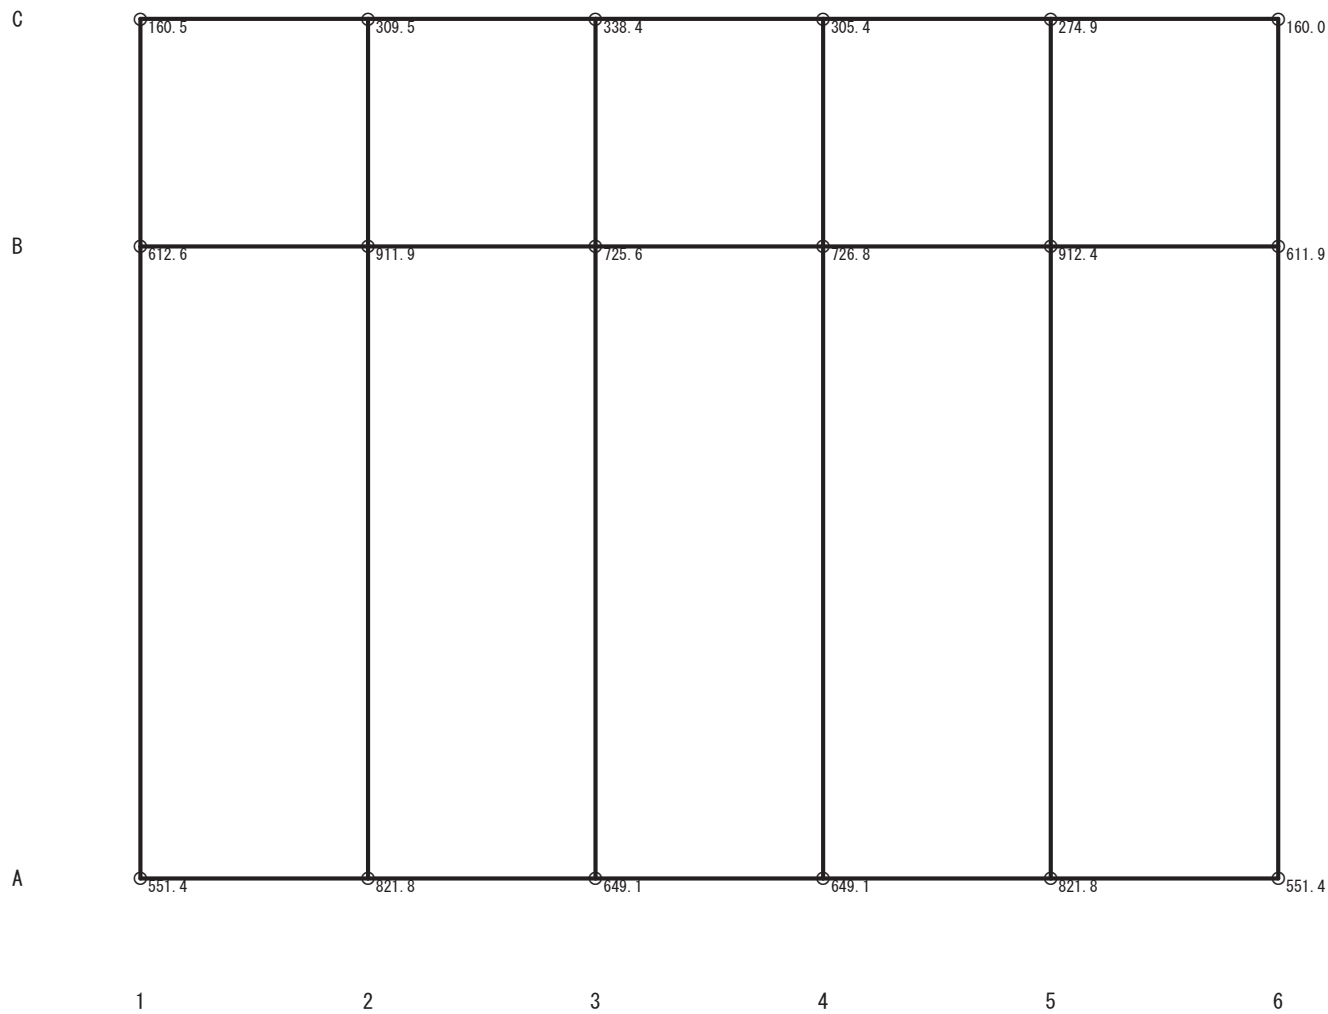


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1548.72	(15.3)	1548.72	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4501.32	(44.6)	4501.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4044.65	(40.1)	4044.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10094.68	(100.0)	10094.68	0.00	(100.0)	(0.0)

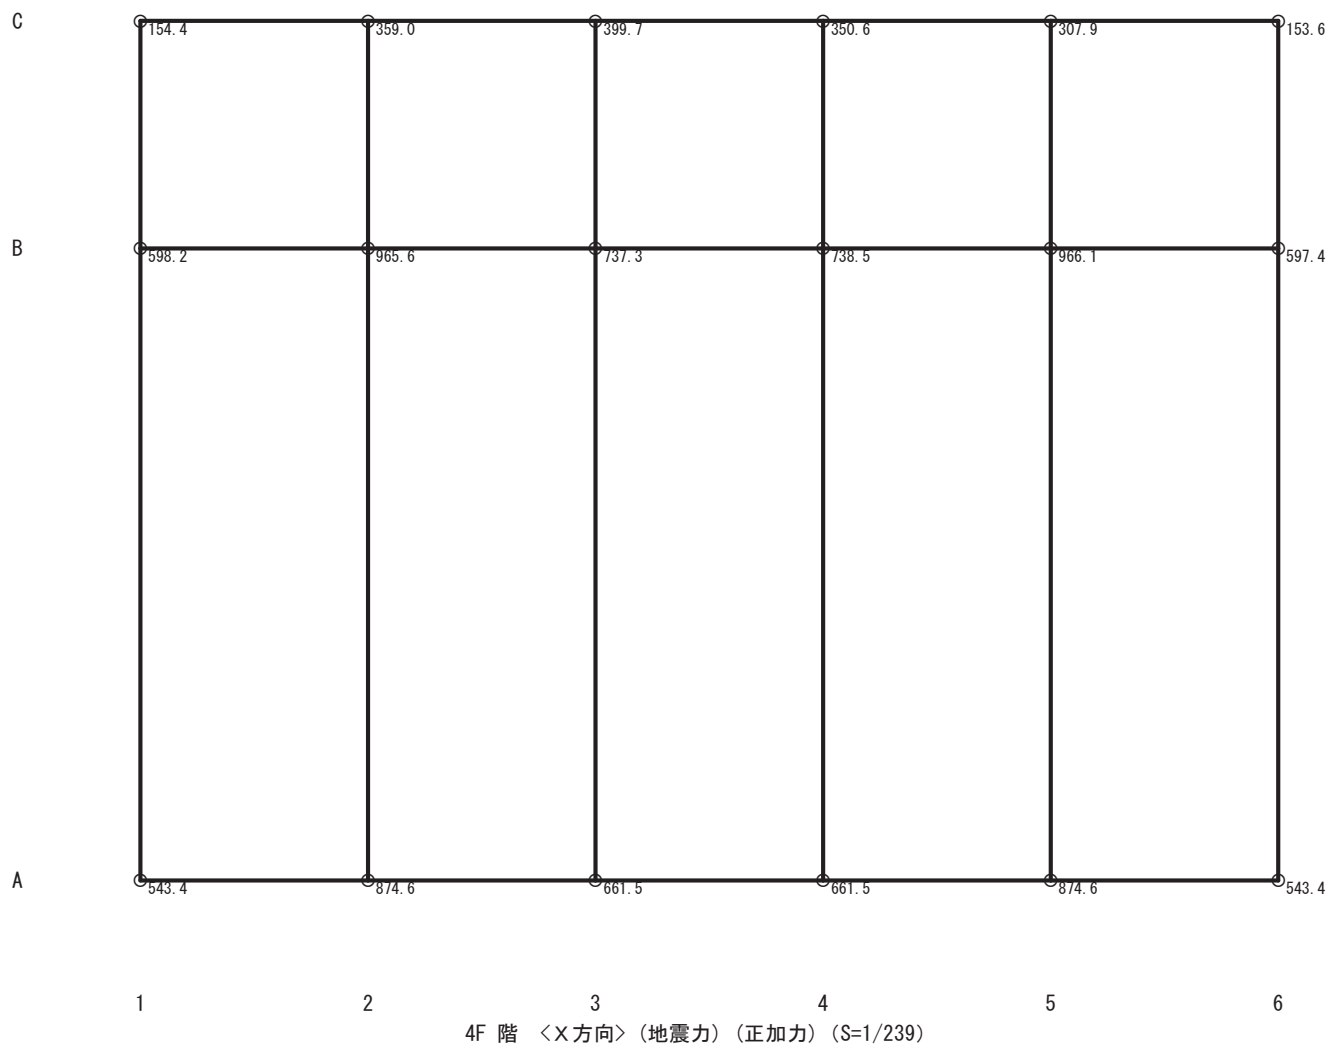


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1725. 12	(16. 4)	1725. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4603. 09	(43. 9)	4603. 09	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4159. 14	(39. 7)	4159. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10487. 35	(100. 0)	10487. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

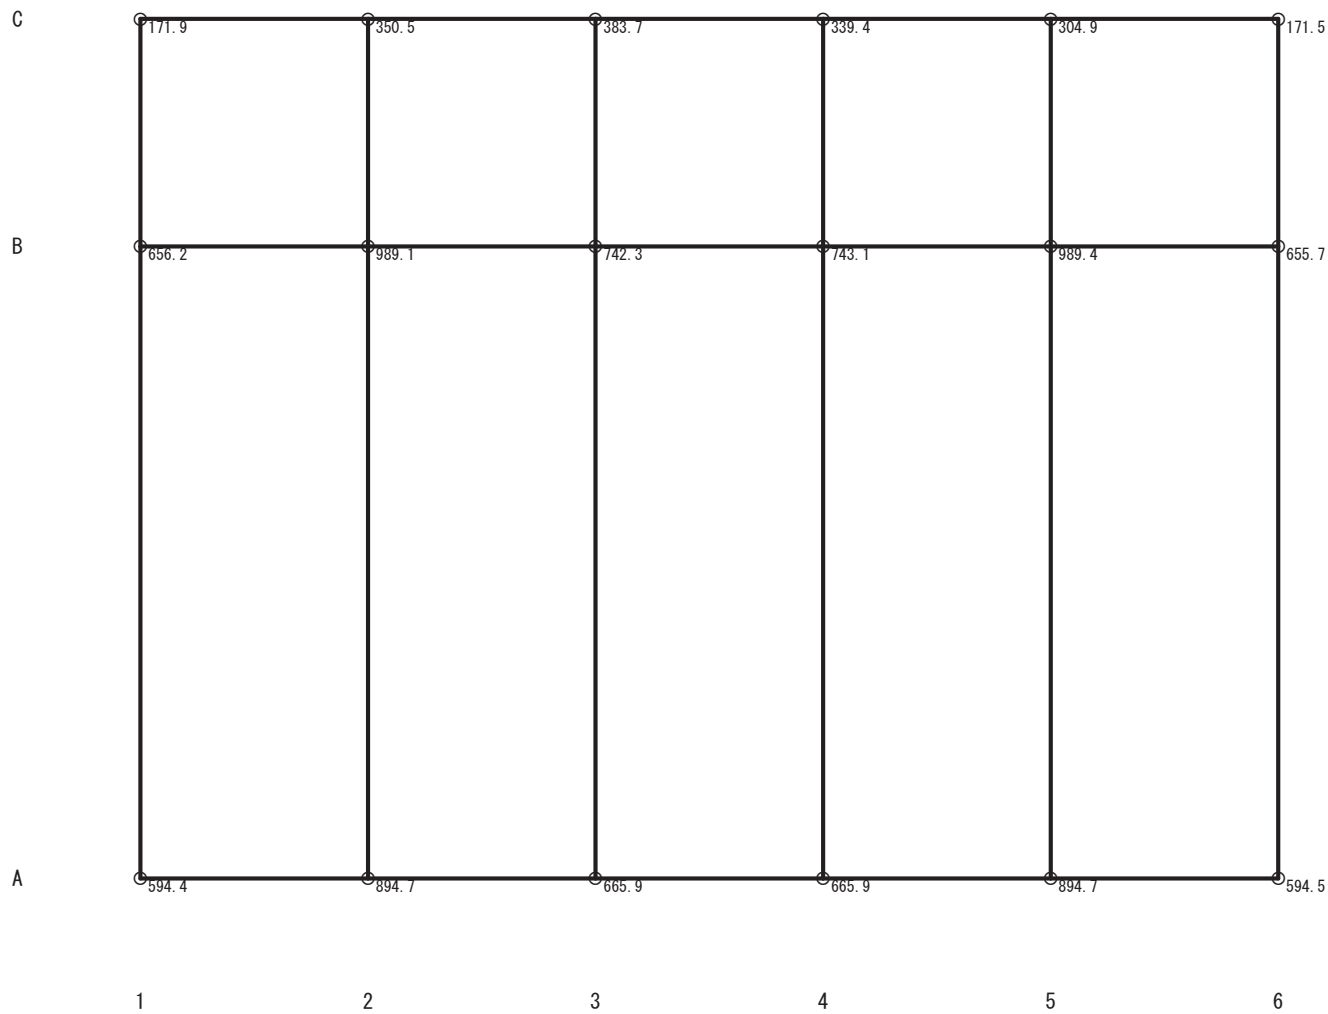

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1721. 70	(15. 9)	1721. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4775. 77	(44. 2)	4775. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4310. 09	(39. 9)	4310. 09	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10807. 56	(100. 0)	10807. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

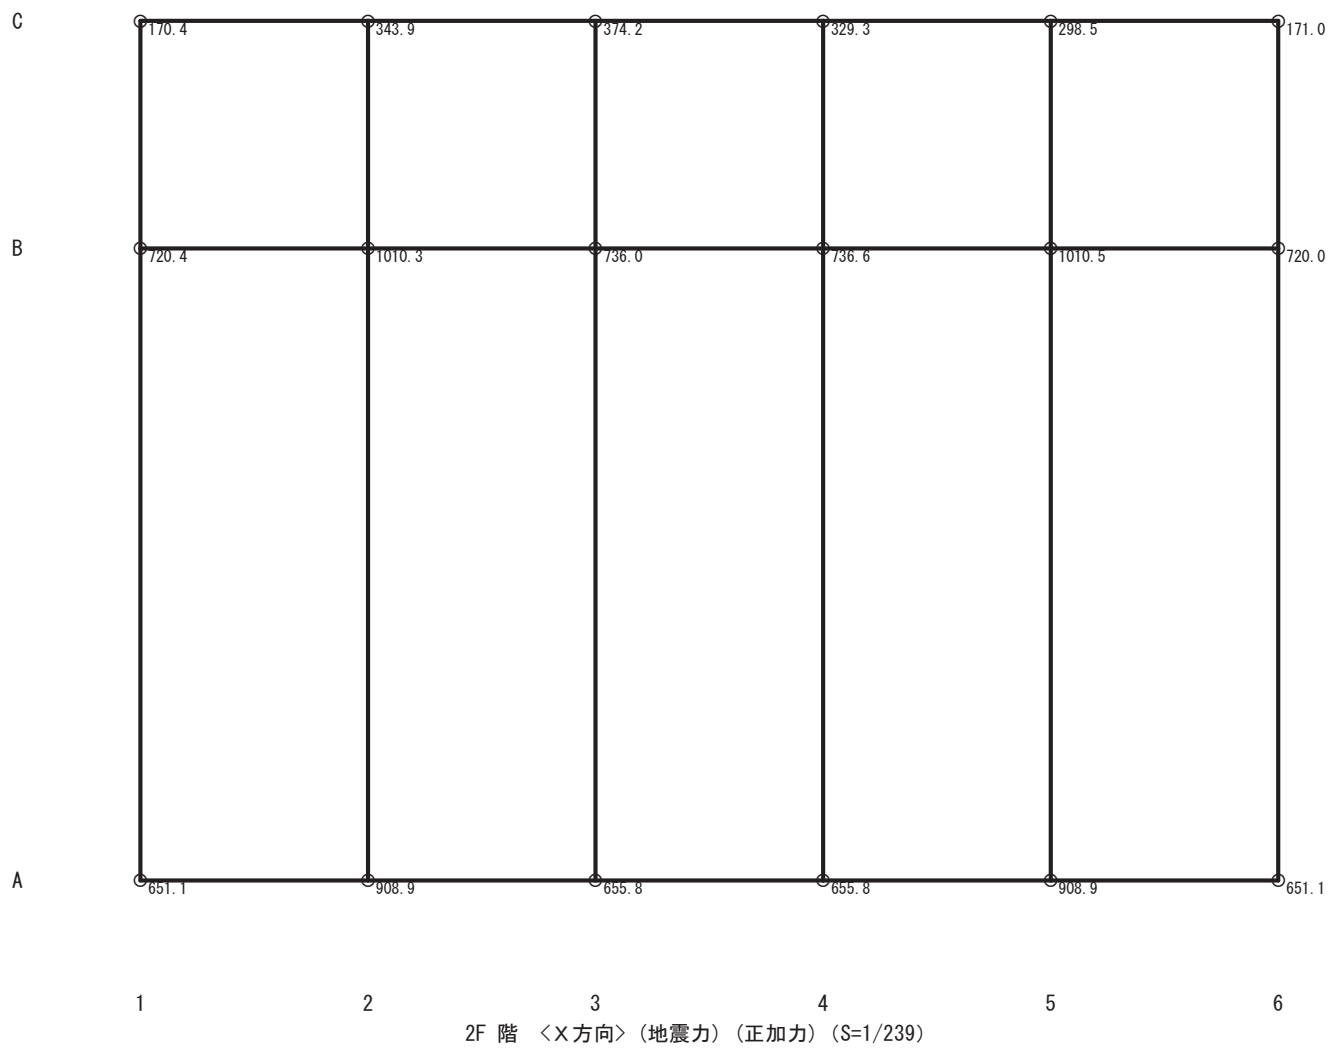

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1687. 27	(15. 3)	1687. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4933. 67	(44. 6)	4933. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4431. 60	(40. 1)	4431. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11052. 54	(100. 0)	11052. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

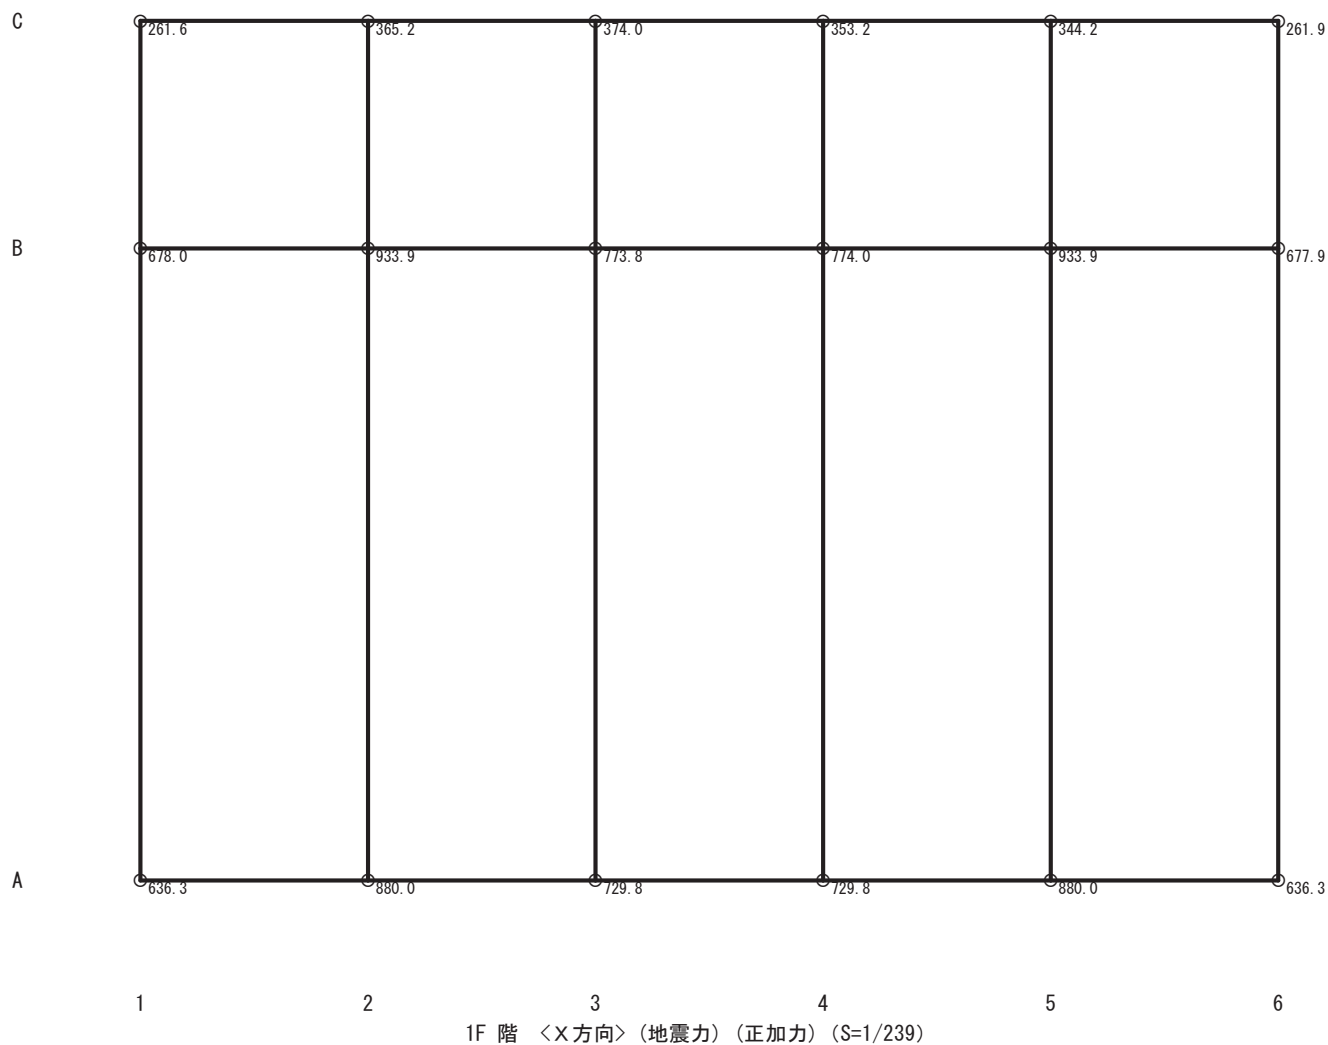

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1960. 10	(17. 5)	1960. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4771. 60	(42. 5)	4771. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4492. 20	(40. 0)	4492. 20	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11223. 90	(100. 0)	11223. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2734. 05	2734. 05	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2734. 05	0. 00	2734. 05
13F	4023. 15	4023. 15	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4023. 15	0. 00	4023. 15
12F	5124. 40	5124. 40	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5124. 40	0. 00	5124. 40
11F	6104. 34	6104. 34	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6104. 34	0. 00	6104. 34
10F	6977. 52	6977. 52	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6977. 52	0. 00	6977. 52
9F	7756. 21	7756. 21	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7756. 21	0. 00	7756. 21
8F	8461. 96	8461. 96	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8461. 96	0. 00	8461. 96
7F	9086. 09	9086. 09	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9086. 09	0. 00	9086. 09
6F	9629. 34	9629. 34	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9629. 34	0. 00	9629. 34
5F	10094. 68	10094. 68	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10094. 68	0. 00	10094. 68
4F	10487. 35	10487. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10487. 35	0. 00	10487. 35
3F	10807. 56	10807. 56	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10807. 56	0. 00	10807. 56
2F	11052. 54	11052. 54	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11052. 54	0. 00	11052. 54
1F	11223. 90	11223. 90	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11223. 90	0. 00	11223. 90

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	C	1	0. 6898	400. 0	1/579


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0. 9644	400. 0	1/414
12F	C	1	1. 1849	400. 0	1/337
11F	C	1	1. 3337	400. 0	1/299
10F	C	1	1. 4783	400. 0	1/270
9F	C	1	1. 4984	400. 0	1/266
8F	C	1	1. 2649	400. 0	1/316
7F	C	1	1. 3113	400. 0	1/305
6F	C	1	1. 3574	400. 0	1/294
5F	C	1	1. 3753	400. 0	1/290
4F	C	1	1. 2414	400. 0	1/322
3F	C	1	1. 2240	400. 0	1/326
2F	C	1	1. 1200	400. 0	1/357
1F	C	1	0. 6677	400. 0	1/599

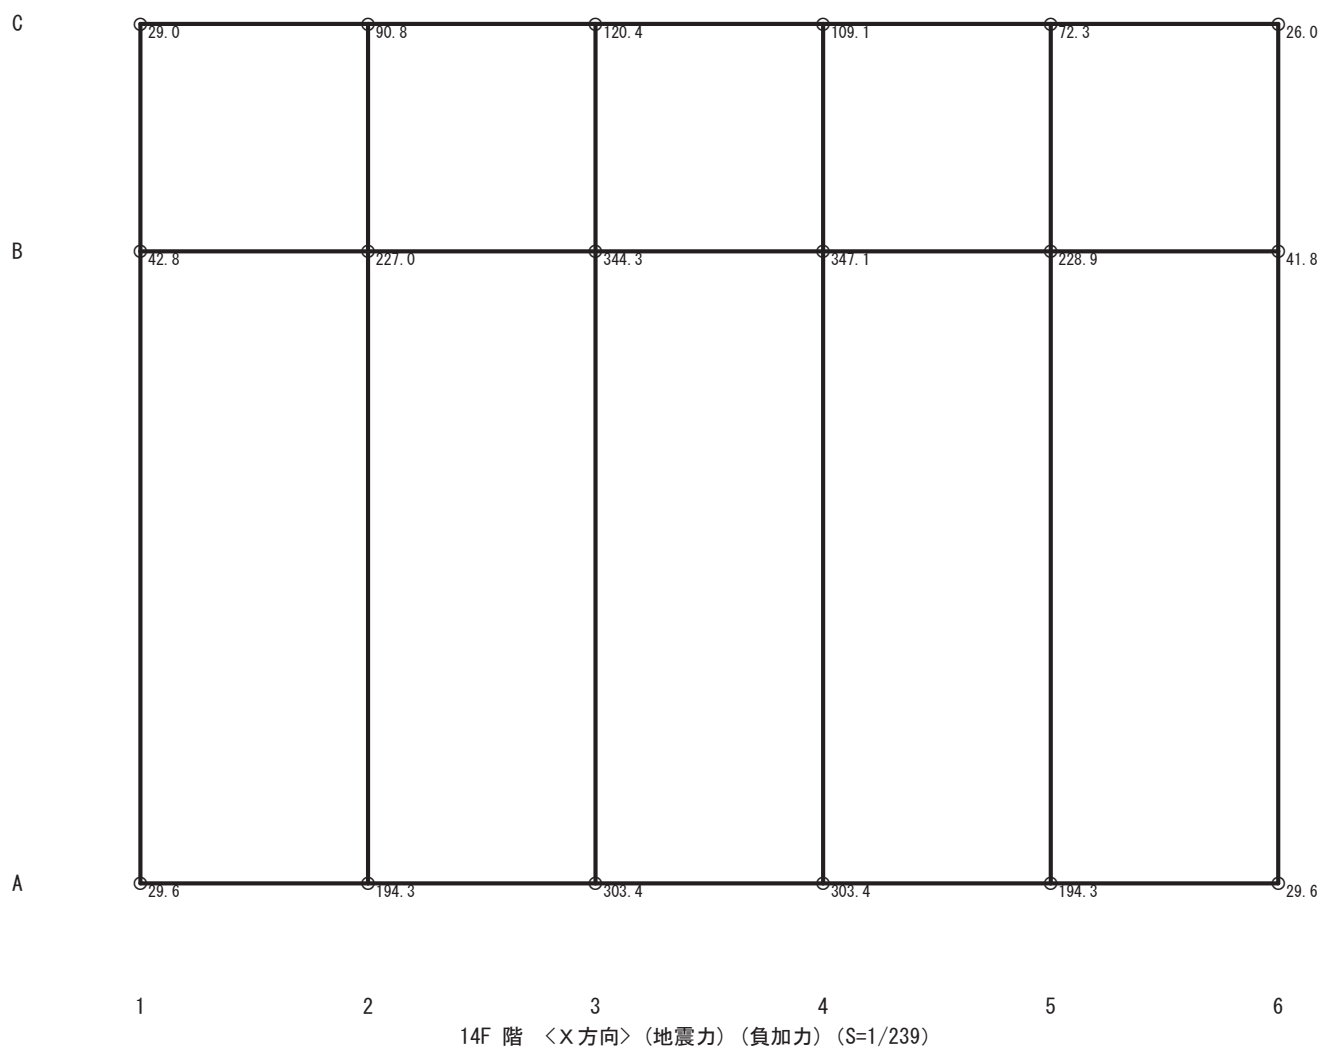

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	447. 54	(16. 4)	447. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1232. 01	(45. 1)	1232. 01	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1054. 50	(38. 6)	1054. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2734. 05	(100. 0)	2734. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

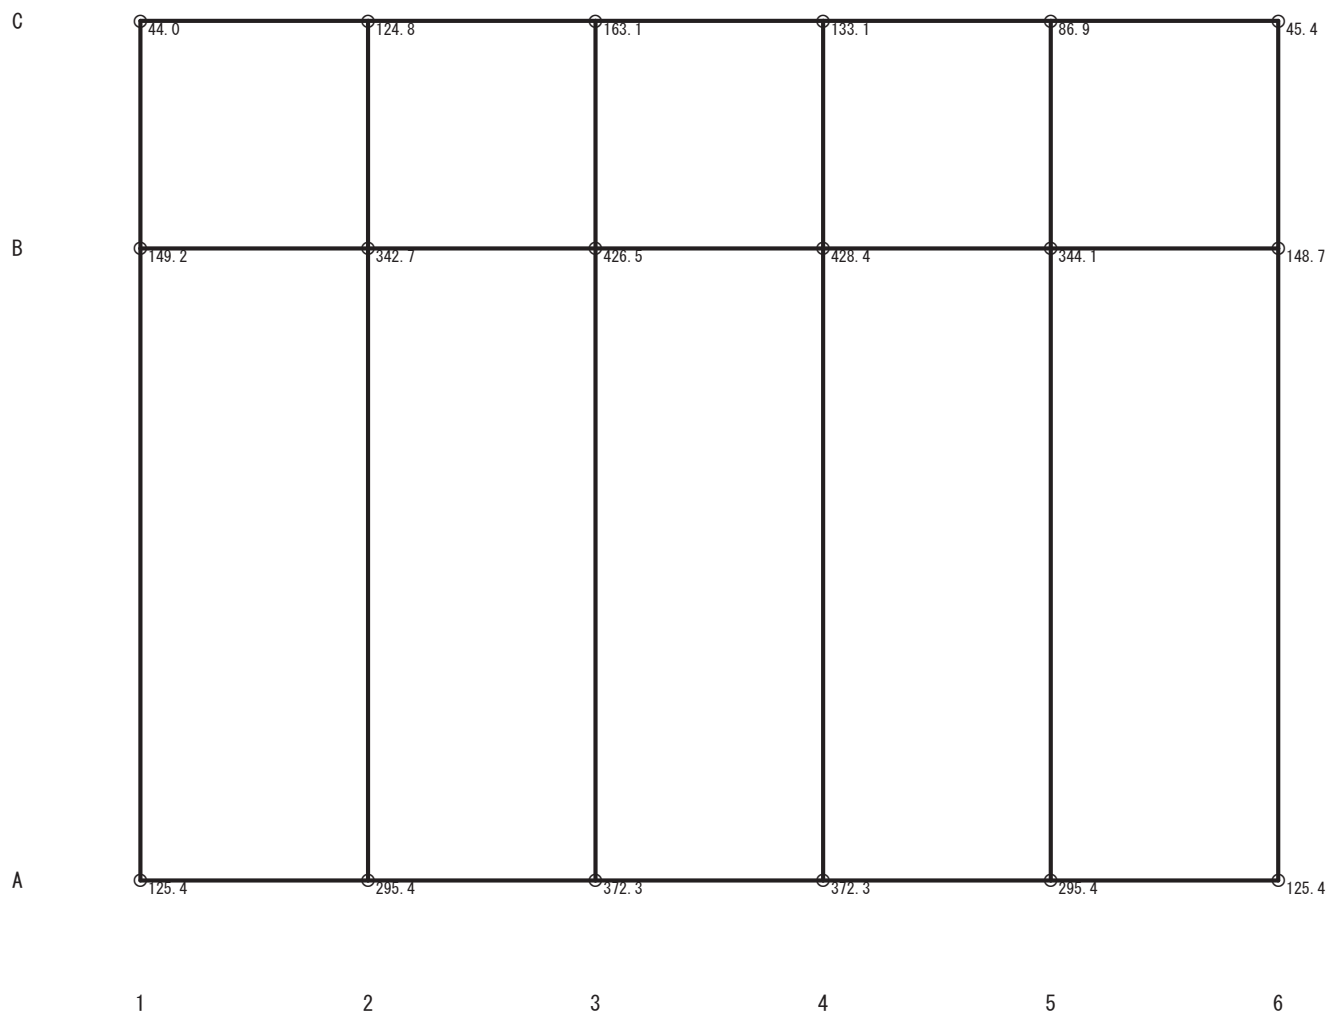


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	597.41	(14.8)	597.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1839.55	(45.7)	1839.55	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1586.19	(39.4)	1586.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4023.15	(100.0)	4023.15	0.00	(100.0)	(0.0)

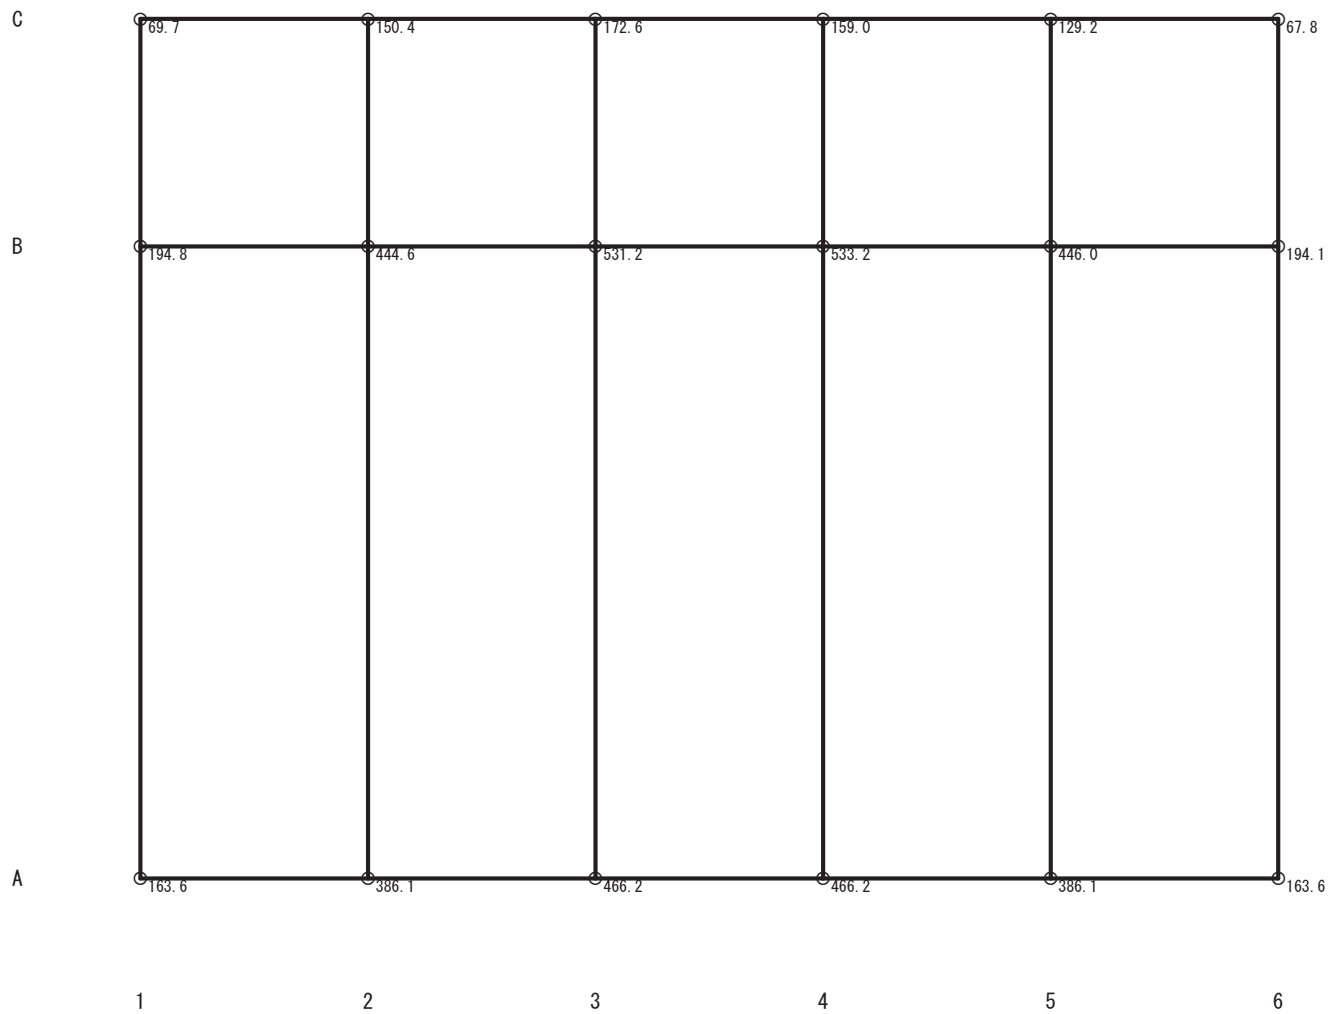


12F 階 <X方向> (地震力) (負加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	748.76	(14.6)	748.76	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2343.86	(45.7)	2343.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2031.79	(39.6)	2031.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5124.40	(100.0)	5124.40	0.00	(100.0)	(0.0)

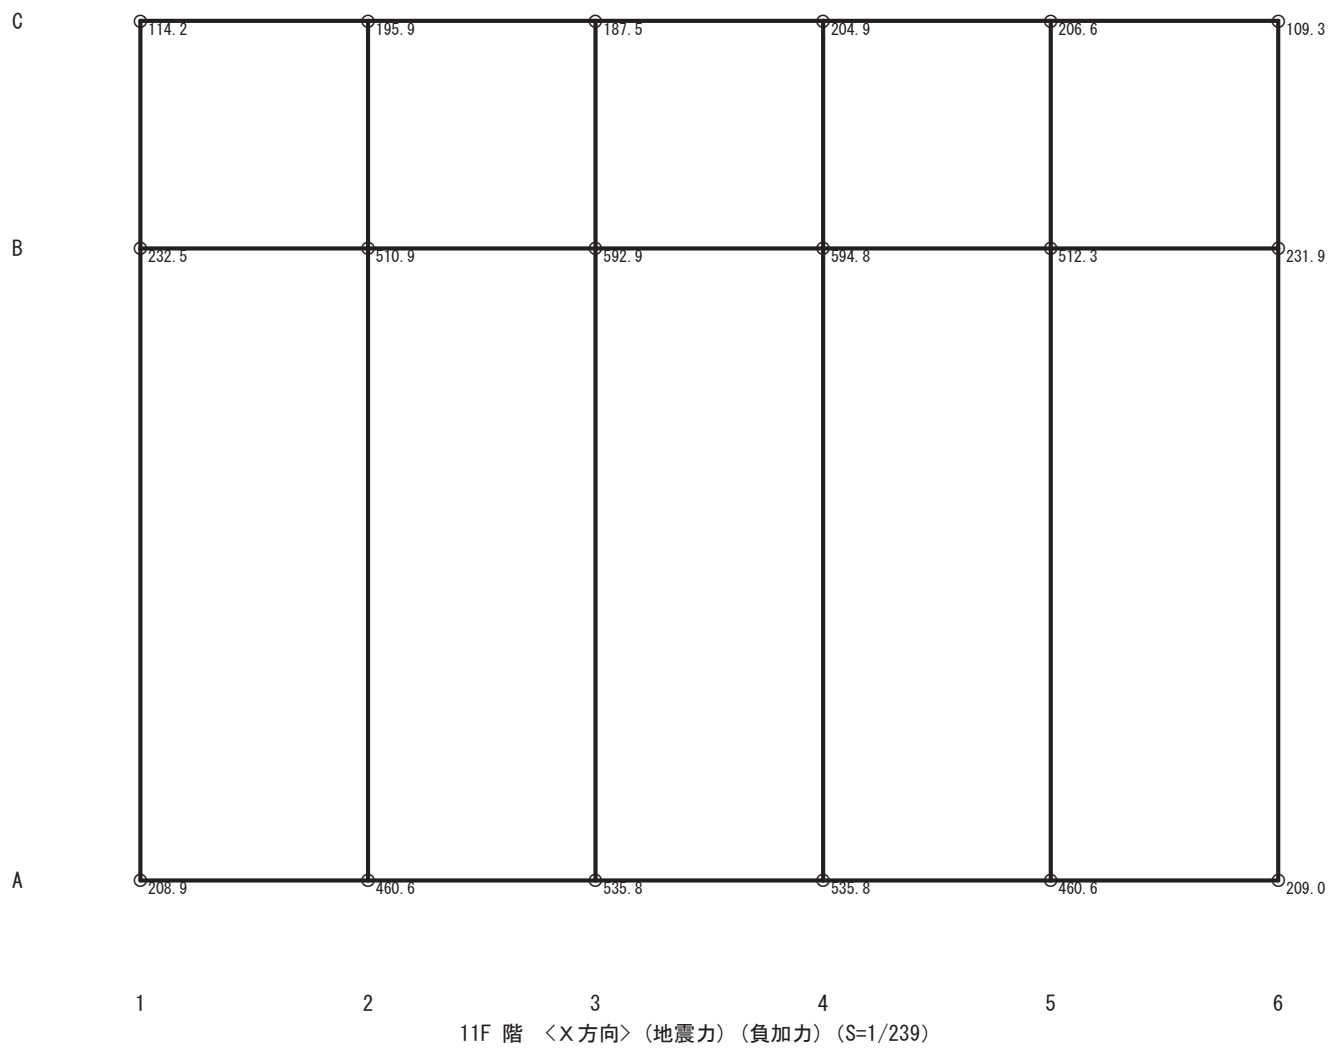


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1018.39	(16.7)	1018.39	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2675.30	(43.8)	2675.30	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2410.65	(39.5)	2410.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6104.34	(100.0)	6104.34	0.00	(100.0)	(0.0)

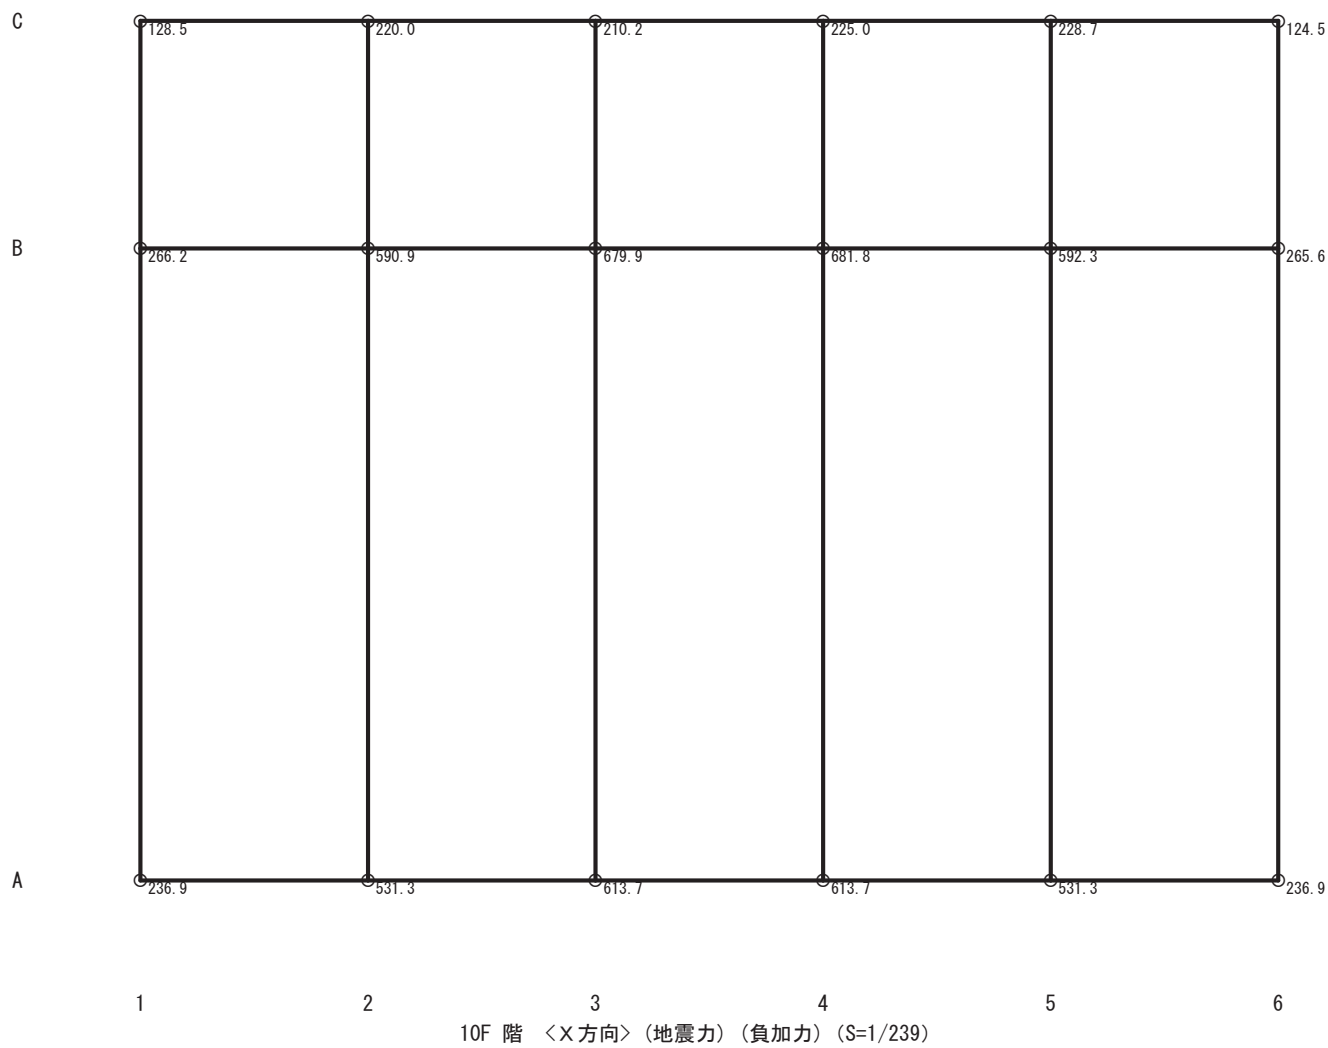


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1136.95	(16.3)	1136.95	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3076.64	(44.1)	3076.64	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2763.93	(39.6)	2763.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6977.52	(100.0)	6977.52	0.00	(100.0)	(0.0)

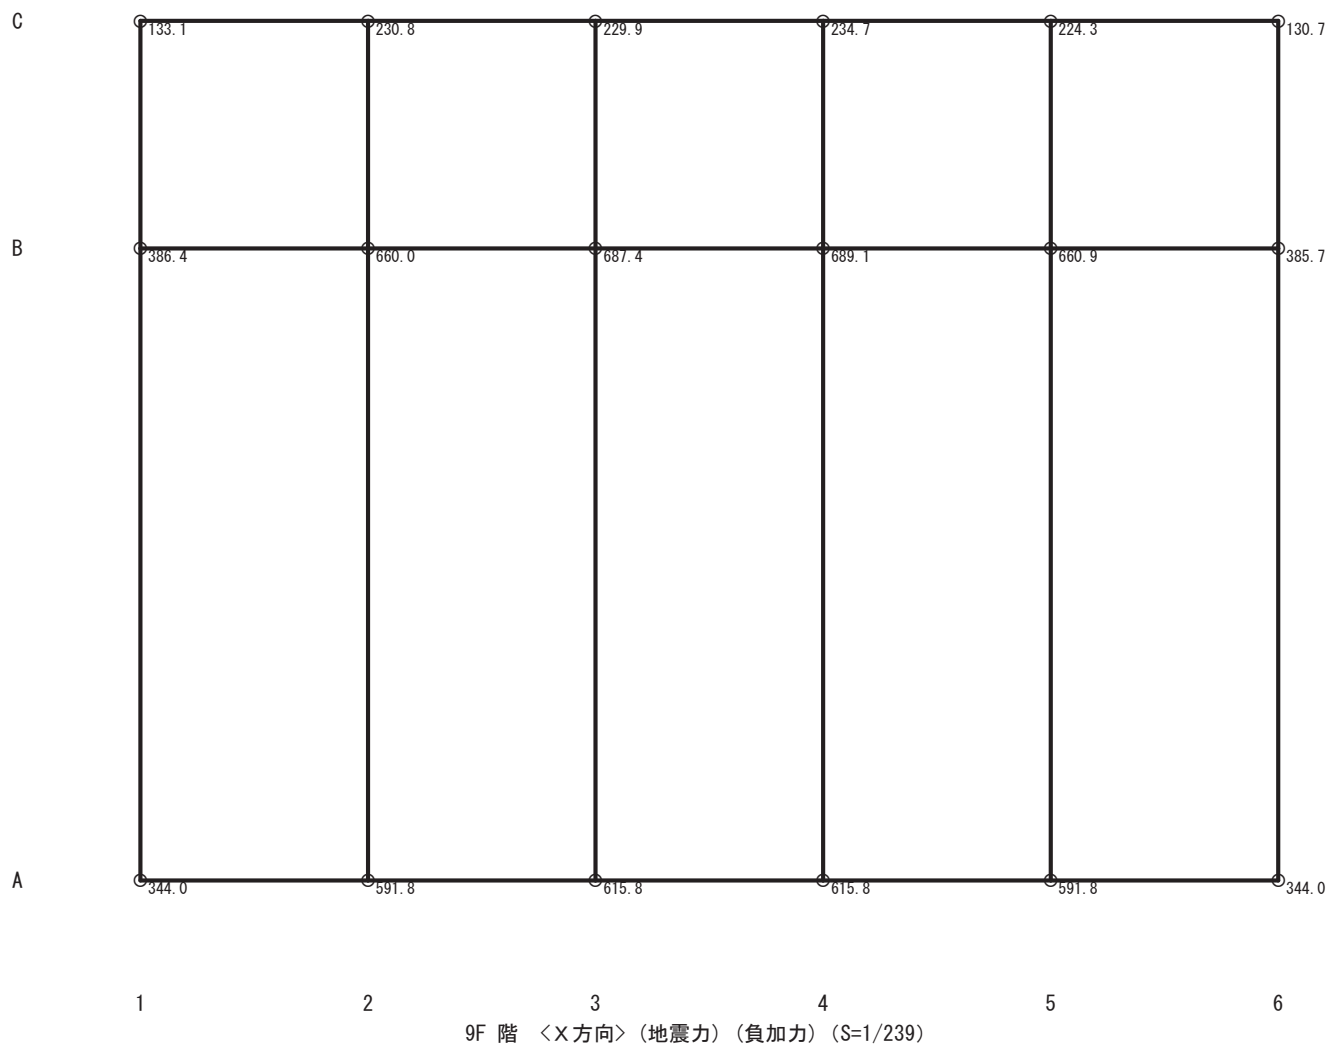


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1183.46	(15.3)	1183.46	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3469.48	(44.7)	3469.48	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3103.27	(40.0)	3103.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7756.21	(100.0)	7756.21	0.00	(100.0)	(0.0)

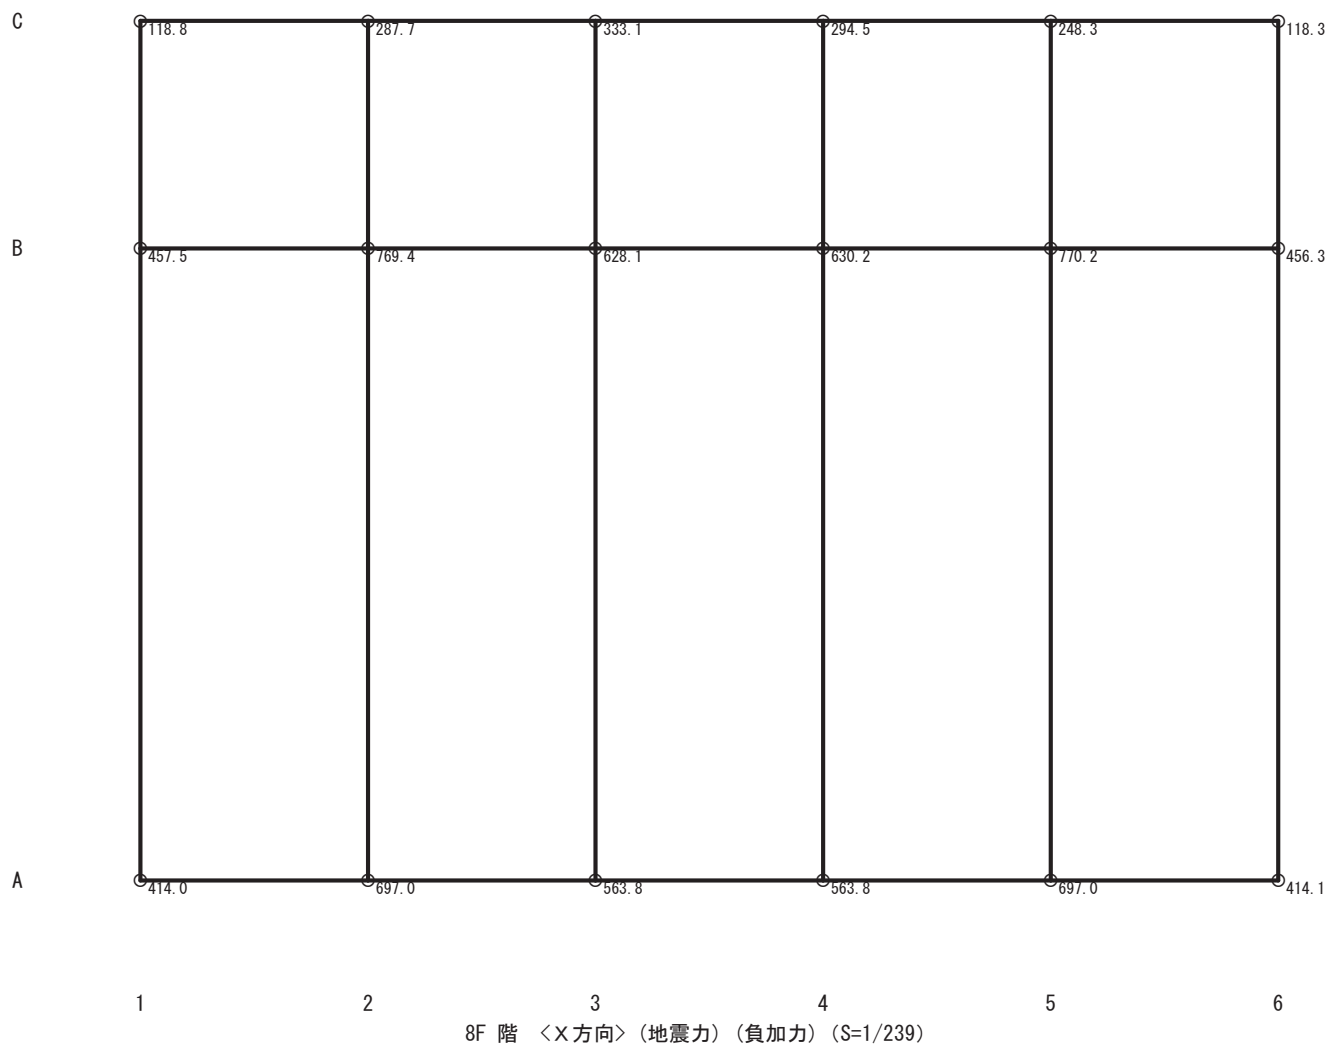


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1400. 63	(16. 6)	1400. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3711. 65	(43. 9)	3711. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3349. 68	(39. 6)	3349. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8461. 96	(100. 0)	8461. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

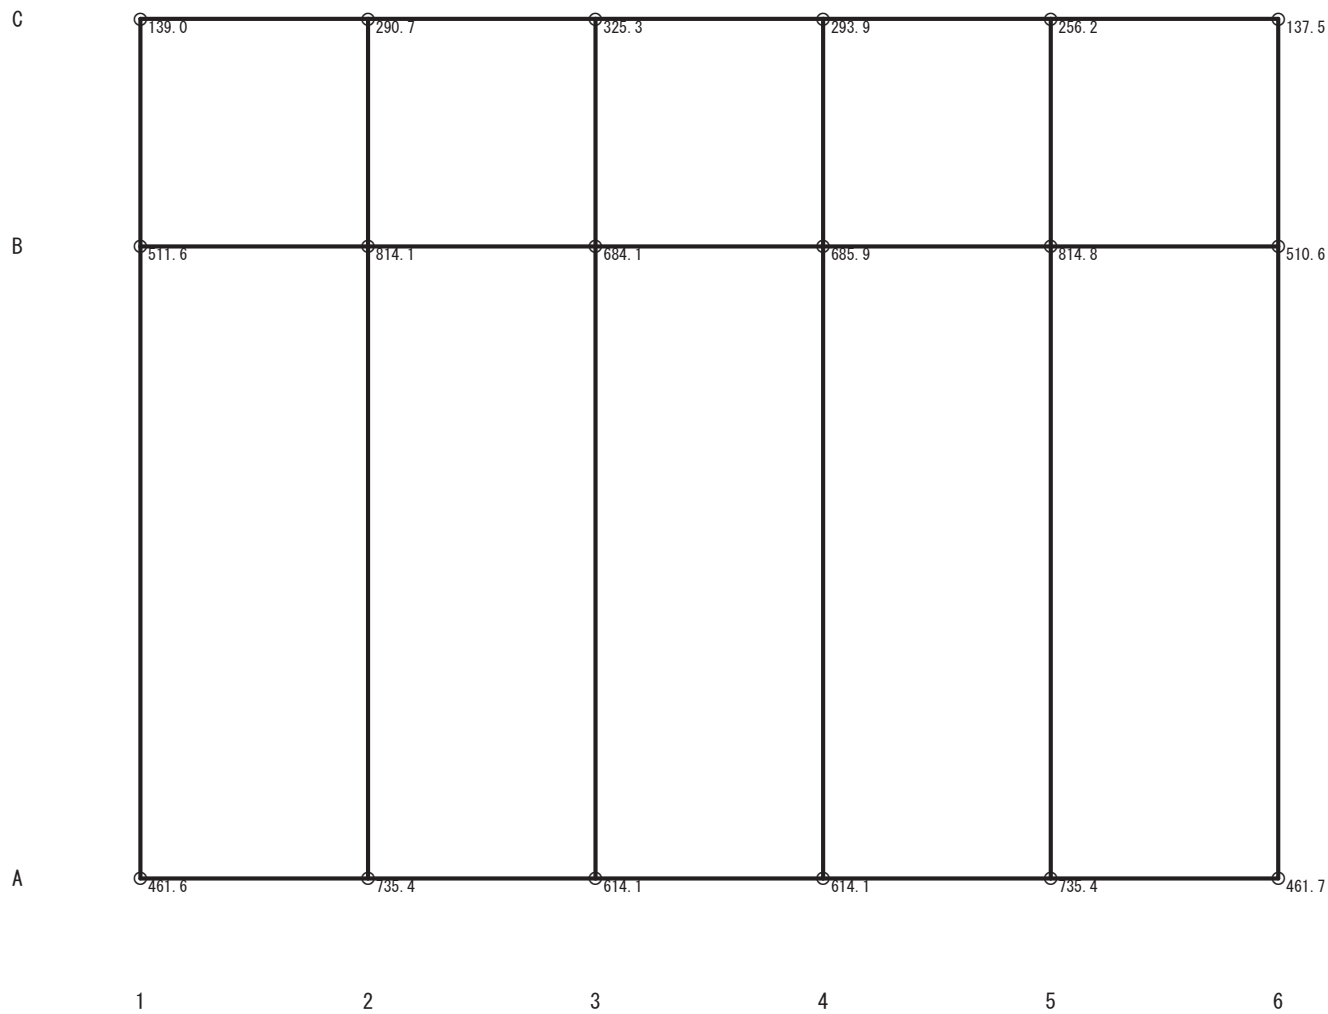


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1442.65	(15.9)	1442.65	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4021.10	(44.3)	4021.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3622.34	(39.9)	3622.34	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9086.09	(100.0)	9086.09	0.00	(100.0)	(0.0)

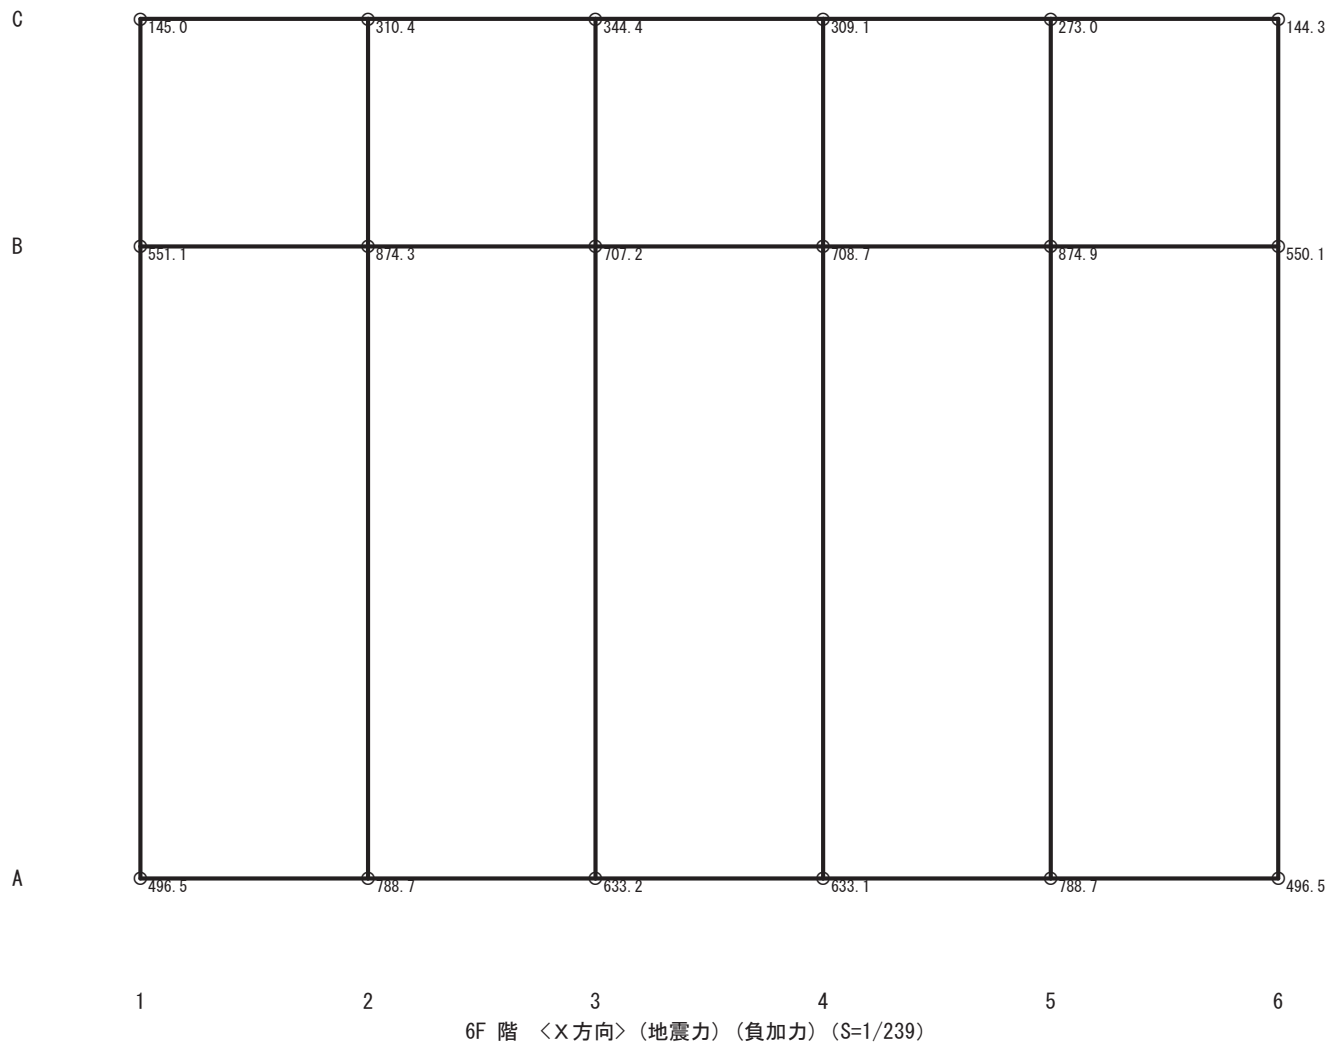


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1526.30	(15.9)	1526.30	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4266.28	(44.3)	4266.28	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3836.77	(39.8)	3836.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9629.34	(100.0)	9629.34	0.00	(100.0)	(0.0)

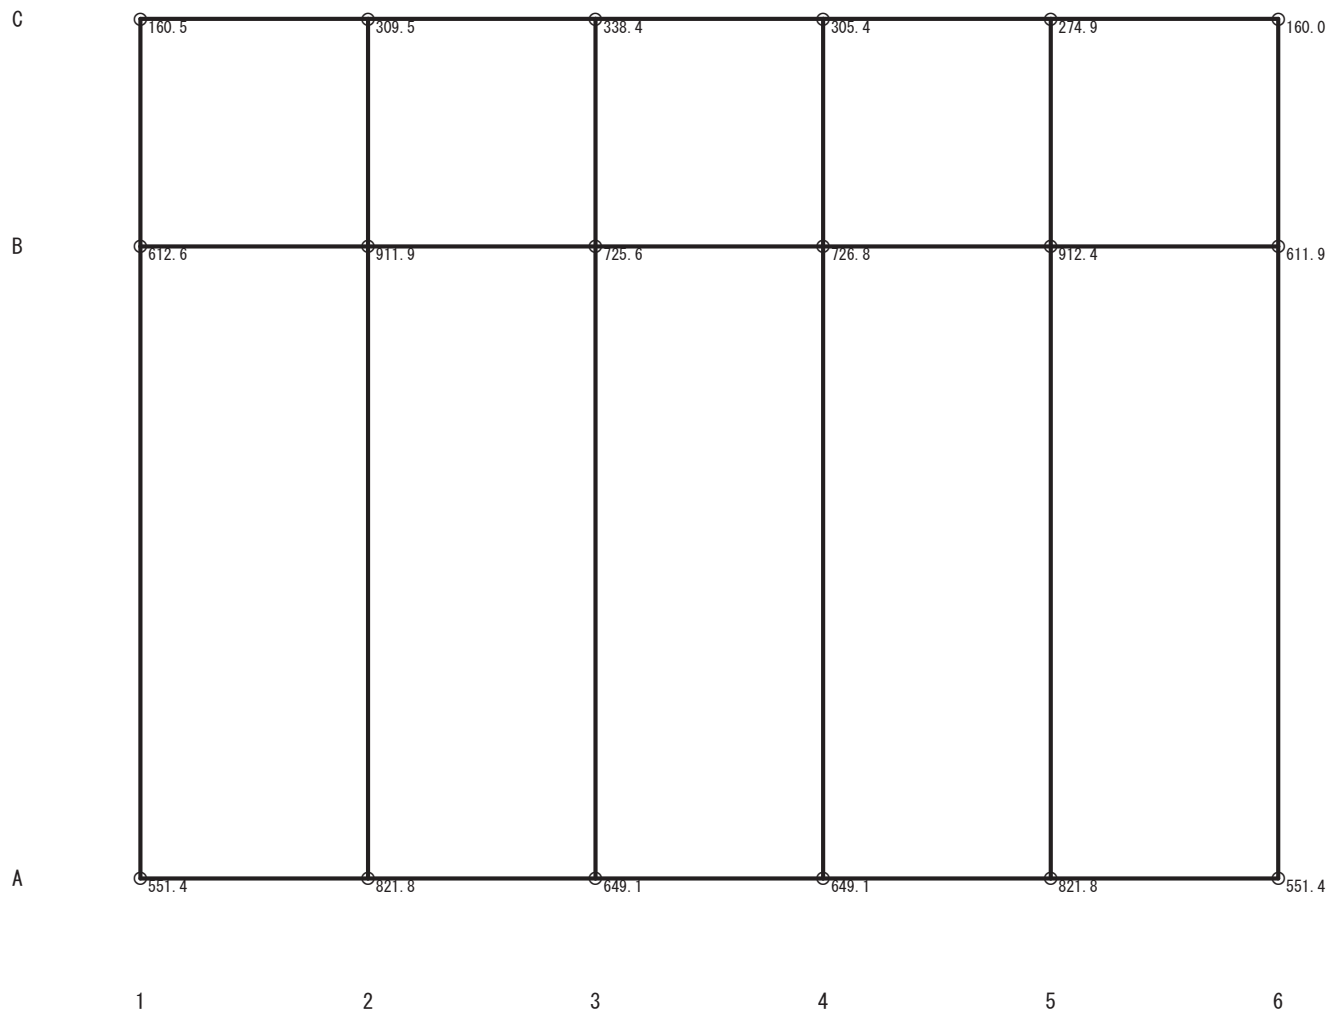


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1548. 72	(15. 3)	1548. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4501. 32	(44. 6)	4501. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4044. 65	(40. 1)	4044. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10094. 68	(100. 0)	10094. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

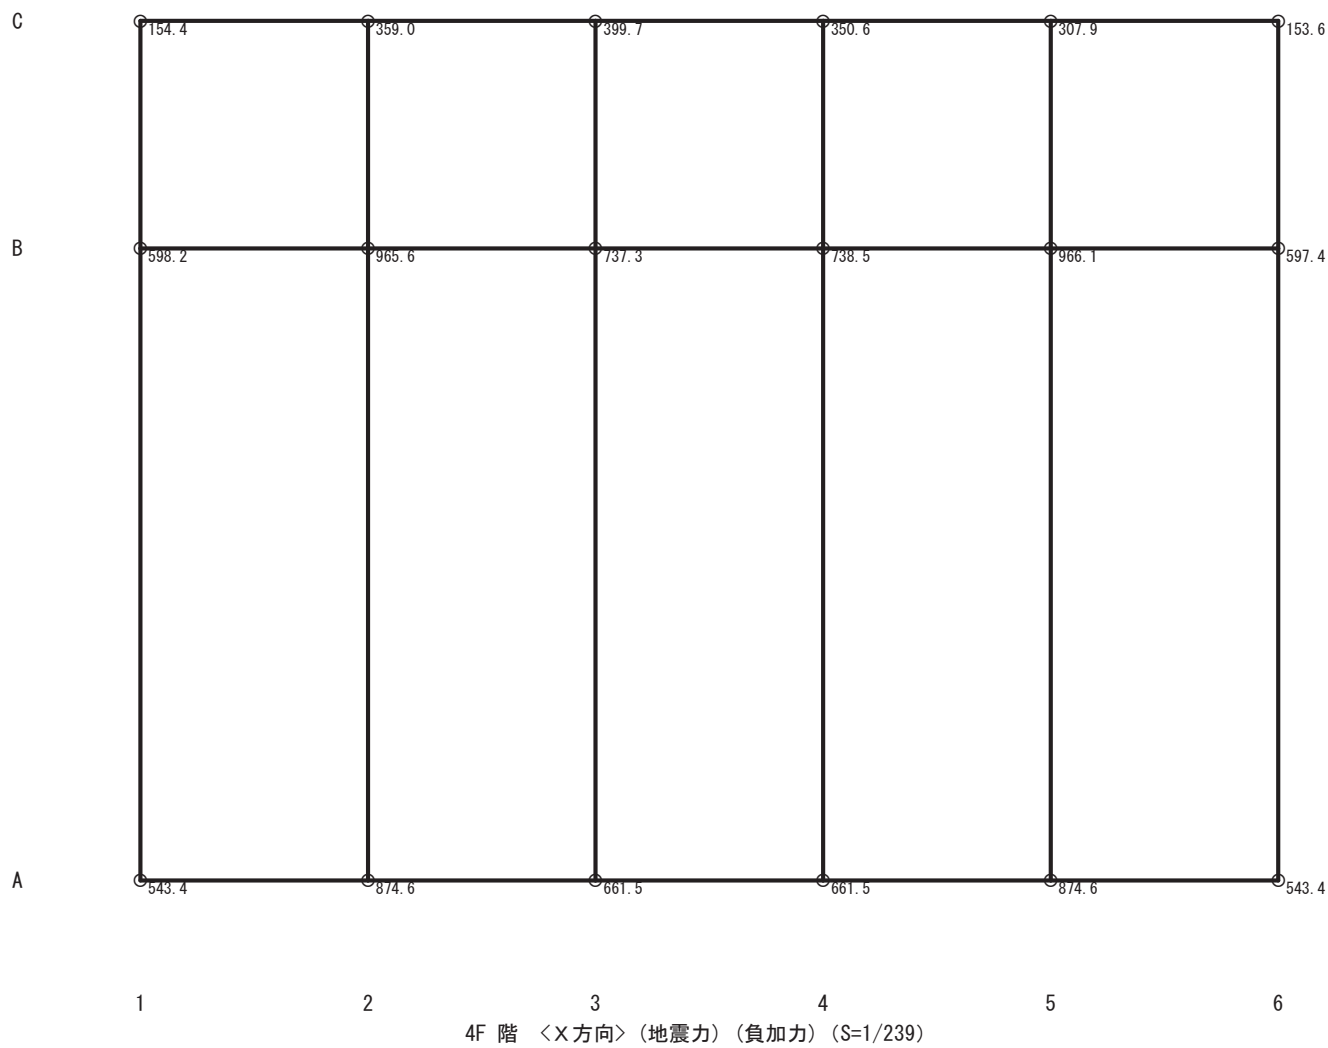


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1725. 12	(16. 4)	1725. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4603. 09	(43. 9)	4603. 09	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4159. 14	(39. 7)	4159. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10487. 35	(100. 0)	10487. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

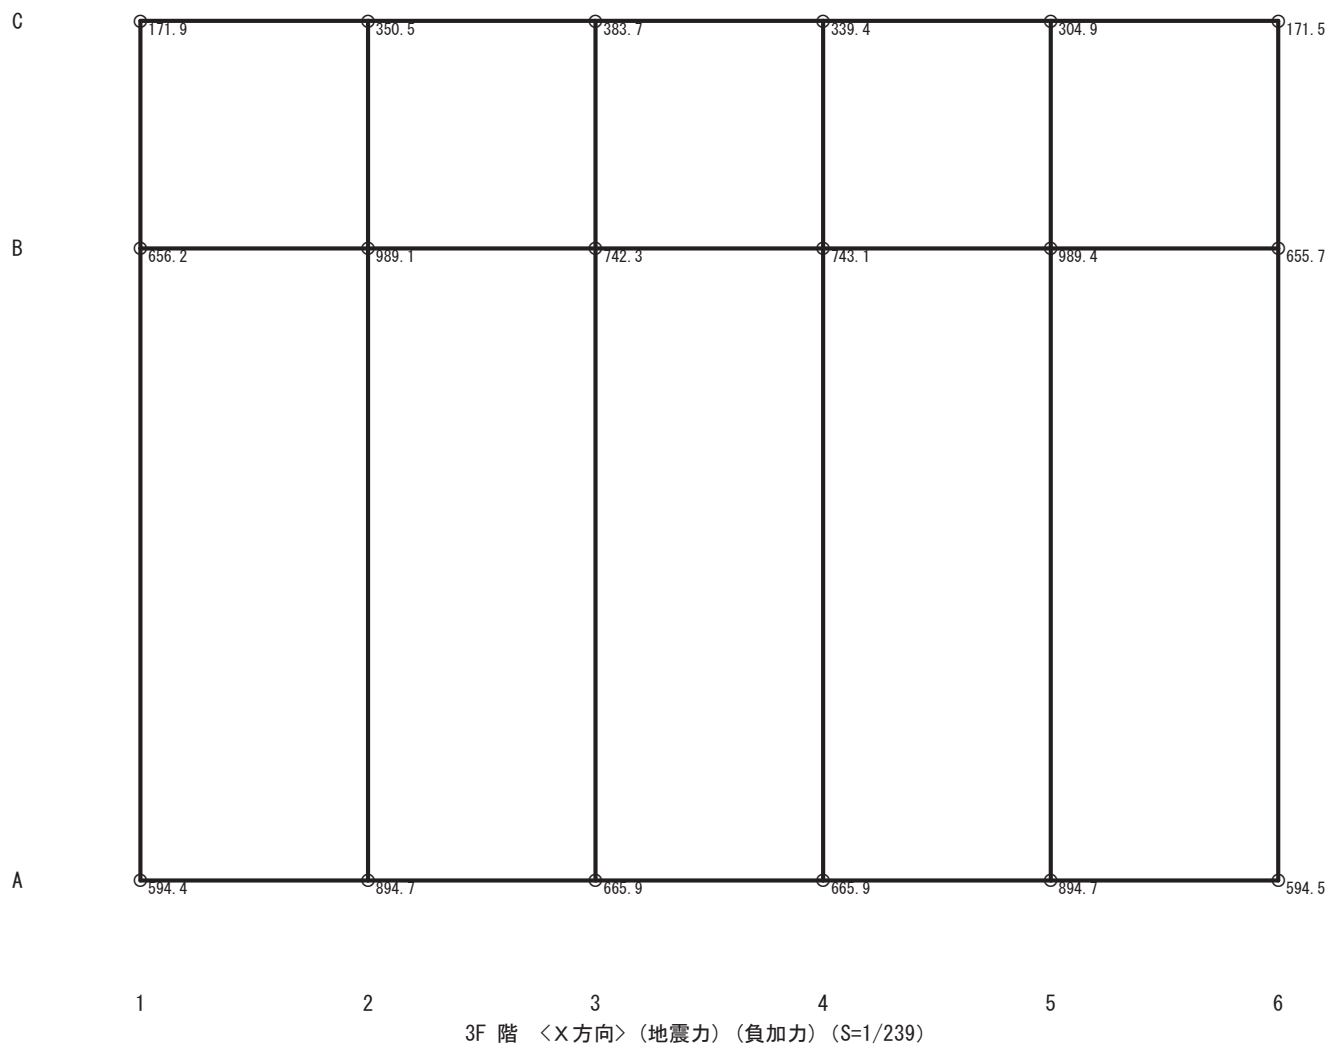

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1721.70	(15.9)	1721.70	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4775.77	(44.2)	4775.77	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4310.09	(39.9)	4310.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10807.56	(100.0)	10807.56	0.00	(100.0)	(0.0)

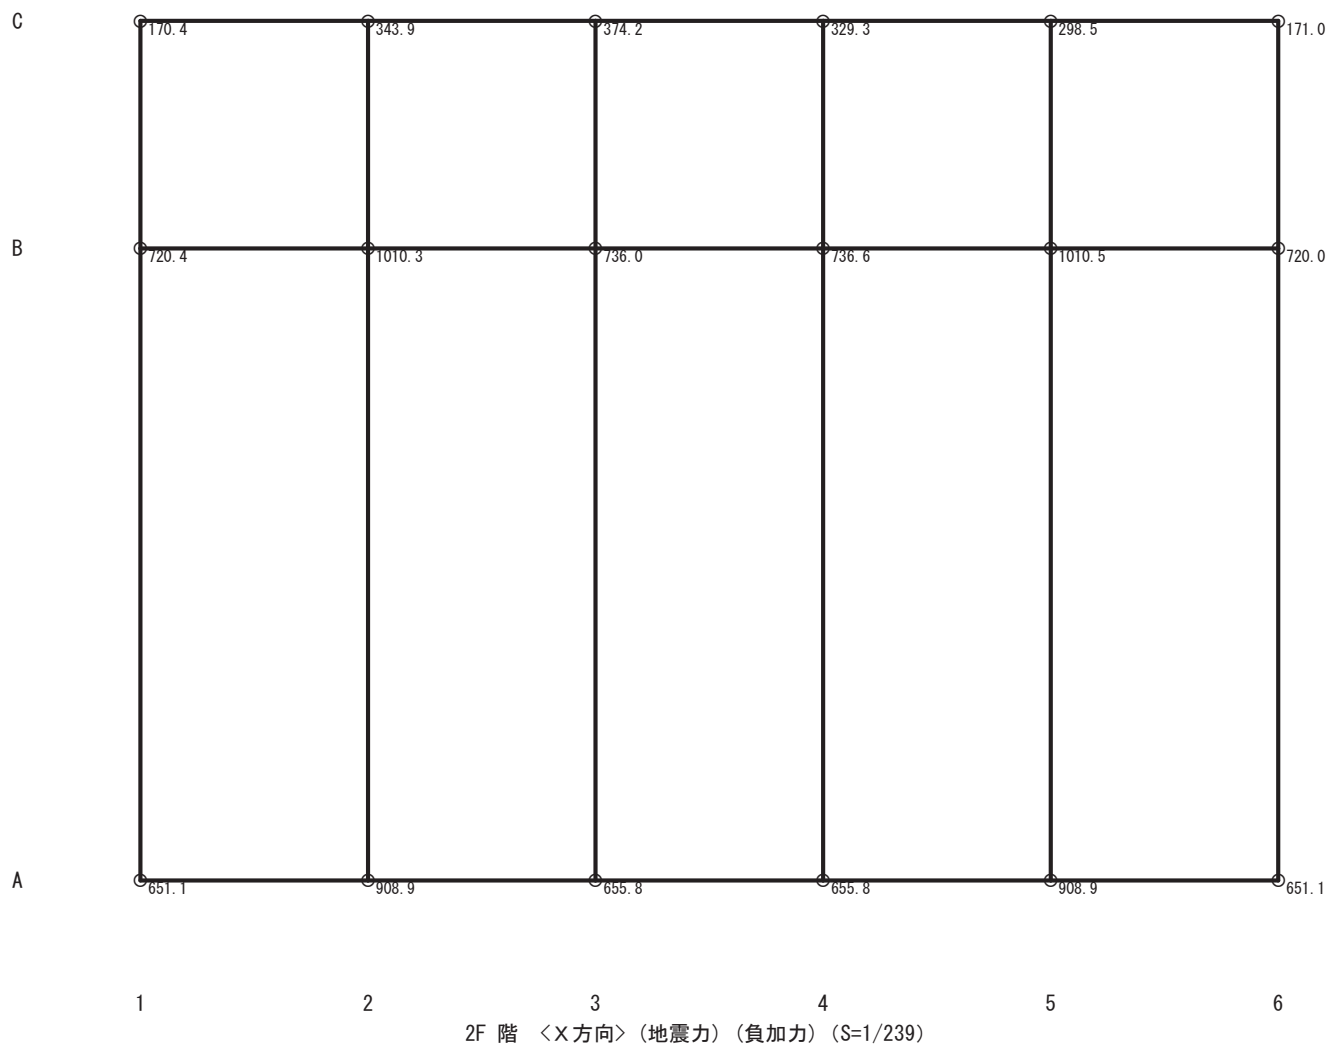

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1687.27	(15.3)	1687.27	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4933.67	(44.6)	4933.67	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4431.60	(40.1)	4431.60	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11052.54	(100.0)	11052.54	0.00	(100.0)	(0.0)

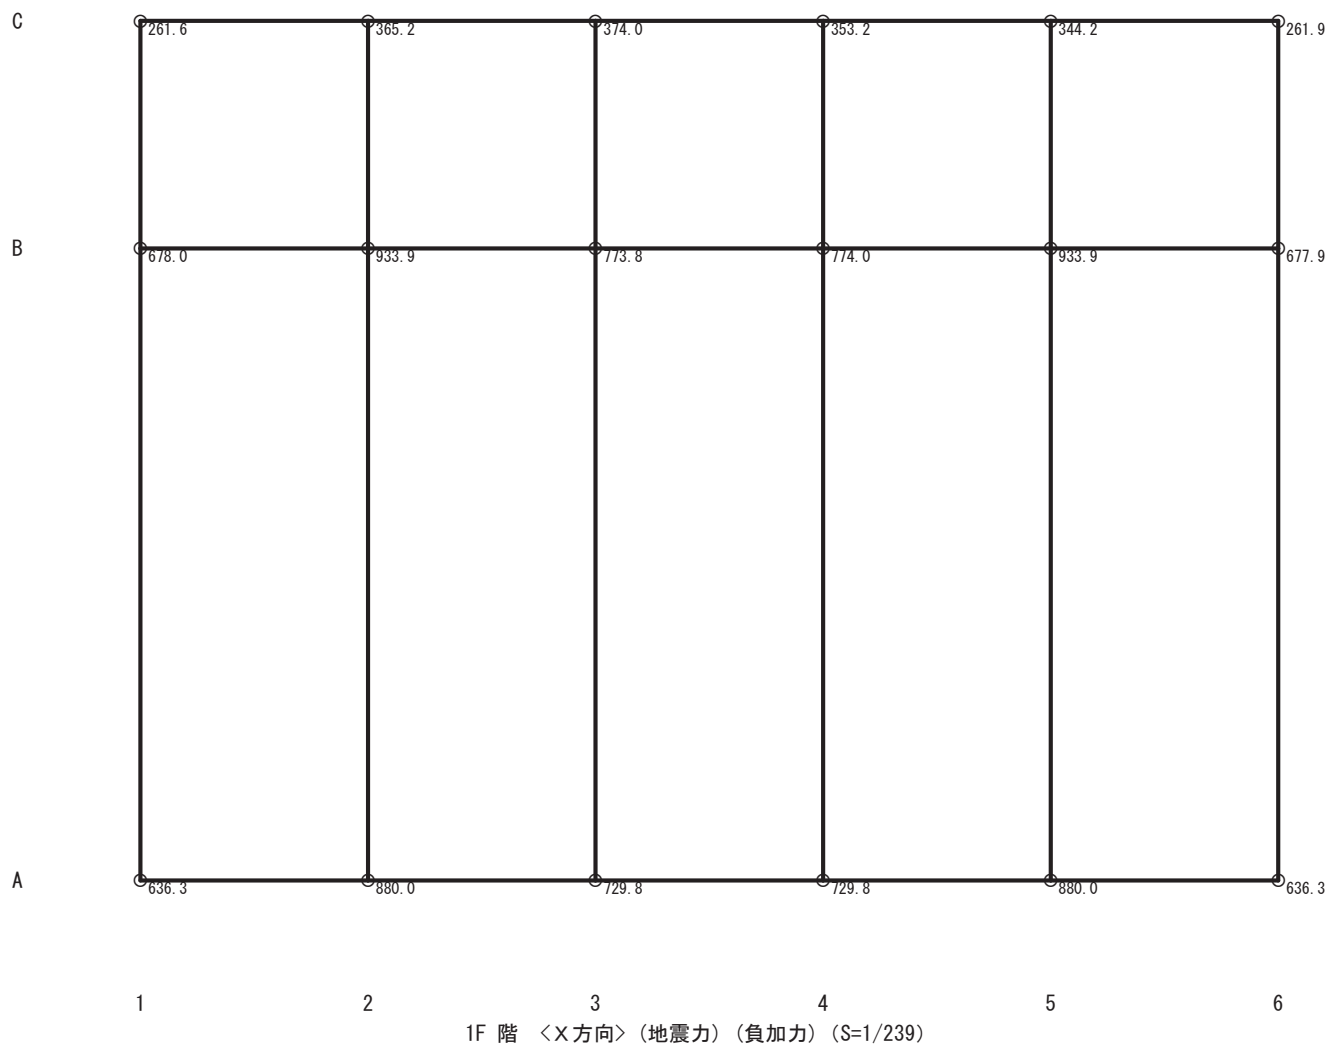

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1960.10	(17.5)	1960.10	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4771.60	(42.5)	4771.60	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4492.20	(40.0)	4492.20	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11223.90	(100.0)	11223.90	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2734.05	2734.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2734.05	0.00	2734.05
13F	4023.15	4023.15	(100.0)	0.00	(0.0)	4023.15	0.00	4023.15
12F	5124.40	5124.40	(100.0)	0.00	(0.0)	5124.40	0.00	5124.40
11F	6104.34	6104.34	(100.0)	0.00	(0.0)	6104.34	0.00	6104.34
10F	6977.52	6977.52	(100.0)	0.00	(0.0)	6977.52	0.00	6977.52
9F	7756.21	7756.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7756.21	0.00	7756.21
8F	8461.96	8461.96	(100.0)	0.00	(0.0)	8461.96	0.00	8461.96
7F	9086.09	9086.09	(100.0)	0.00	(0.0)	9086.09	0.00	9086.09
6F	9629.34	9629.34	(100.0)	0.00	(0.0)	9629.34	0.00	9629.34
5F	10094.68	10094.68	(100.0)	0.00	(0.0)	10094.68	0.00	10094.68
4F	10487.35	10487.35	(100.0)	0.00	(0.0)	10487.35	0.00	10487.35
3F	10807.56	10807.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10807.56	0.00	10807.56
2F	11052.54	11052.54	(100.0)	0.00	(0.0)	11052.54	0.00	11052.54
1F	11223.90	11223.90	(100.0)	0.00	(0.0)	11223.90	0.00	11223.90

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	C	1	0.6898	400.0	1/579


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
13F	C	1	0. 9644	400. 0	1/414
12F	C	1	1. 1849	400. 0	1/337
11F	C	1	1. 3337	400. 0	1/299
10F	C	1	1. 4783	400. 0	1/270
9F	C	1	1. 4984	400. 0	1/266
8F	C	1	1. 2649	400. 0	1/316
7F	C	1	1. 3113	400. 0	1/305
6F	C	1	1. 3574	400. 0	1/294
5F	C	1	1. 3753	400. 0	1/290
4F	C	1	1. 2414	400. 0	1/322
3F	C	1	1. 2240	400. 0	1/326
2F	C	1	1. 1200	400. 0	1/357
1F	C	1	0. 6677	400. 0	1/599

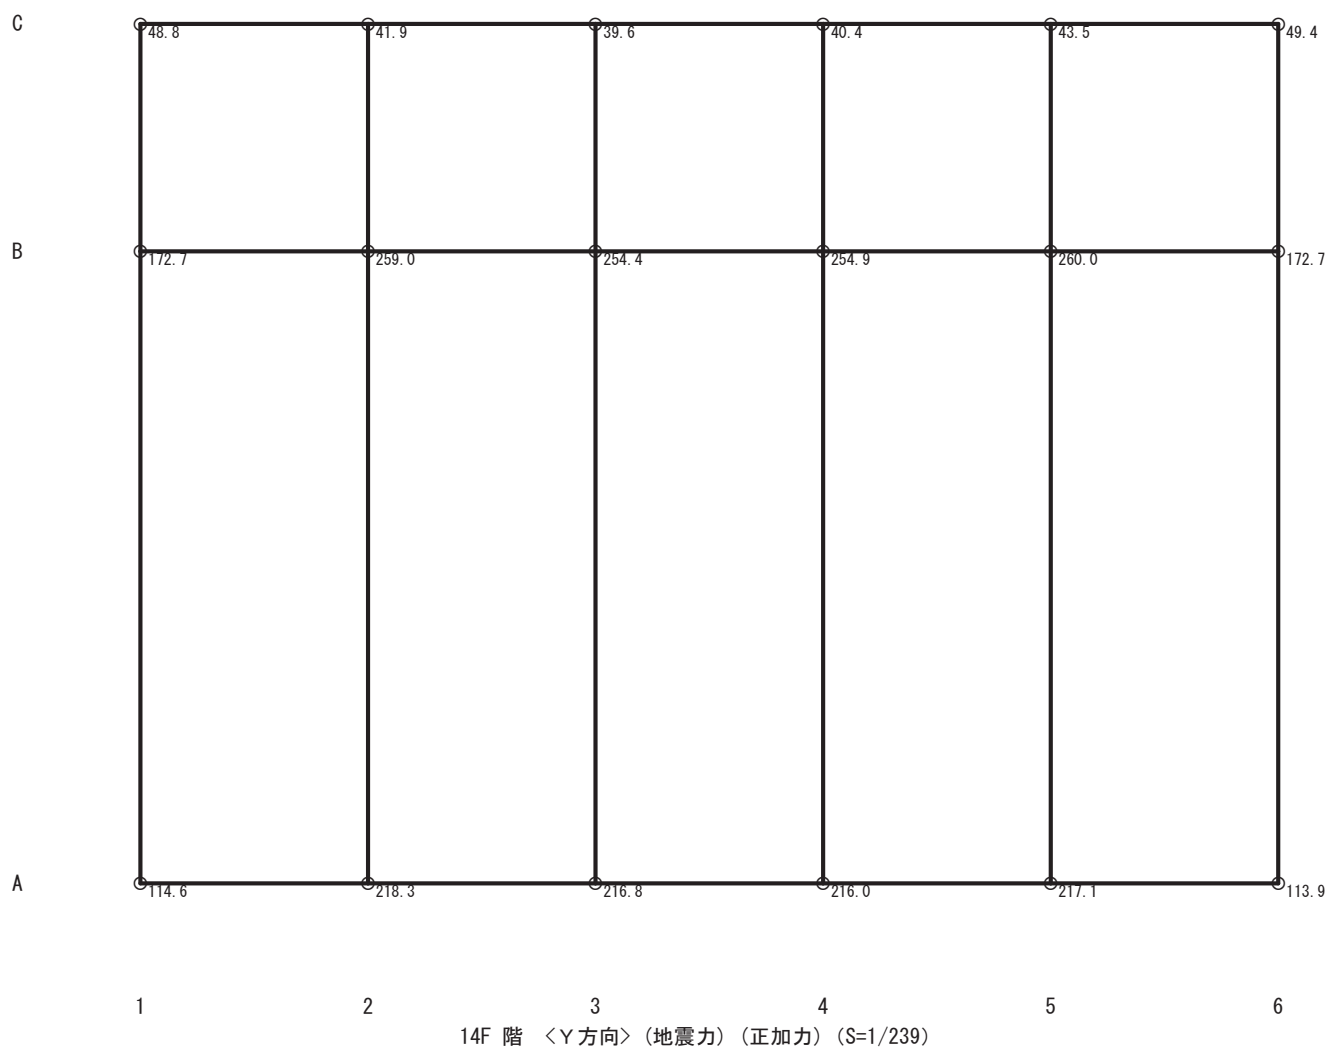


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	335. 98	(12. 3)	335. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	520. 63	(19. 0)	520. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	511. 37	(18. 7)	511. 37	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	510. 79	(18. 7)	510. 79	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	519. 26	(19. 0)	519. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	336. 03	(12. 3)	336. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2734. 05	(100. 0)	2734. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

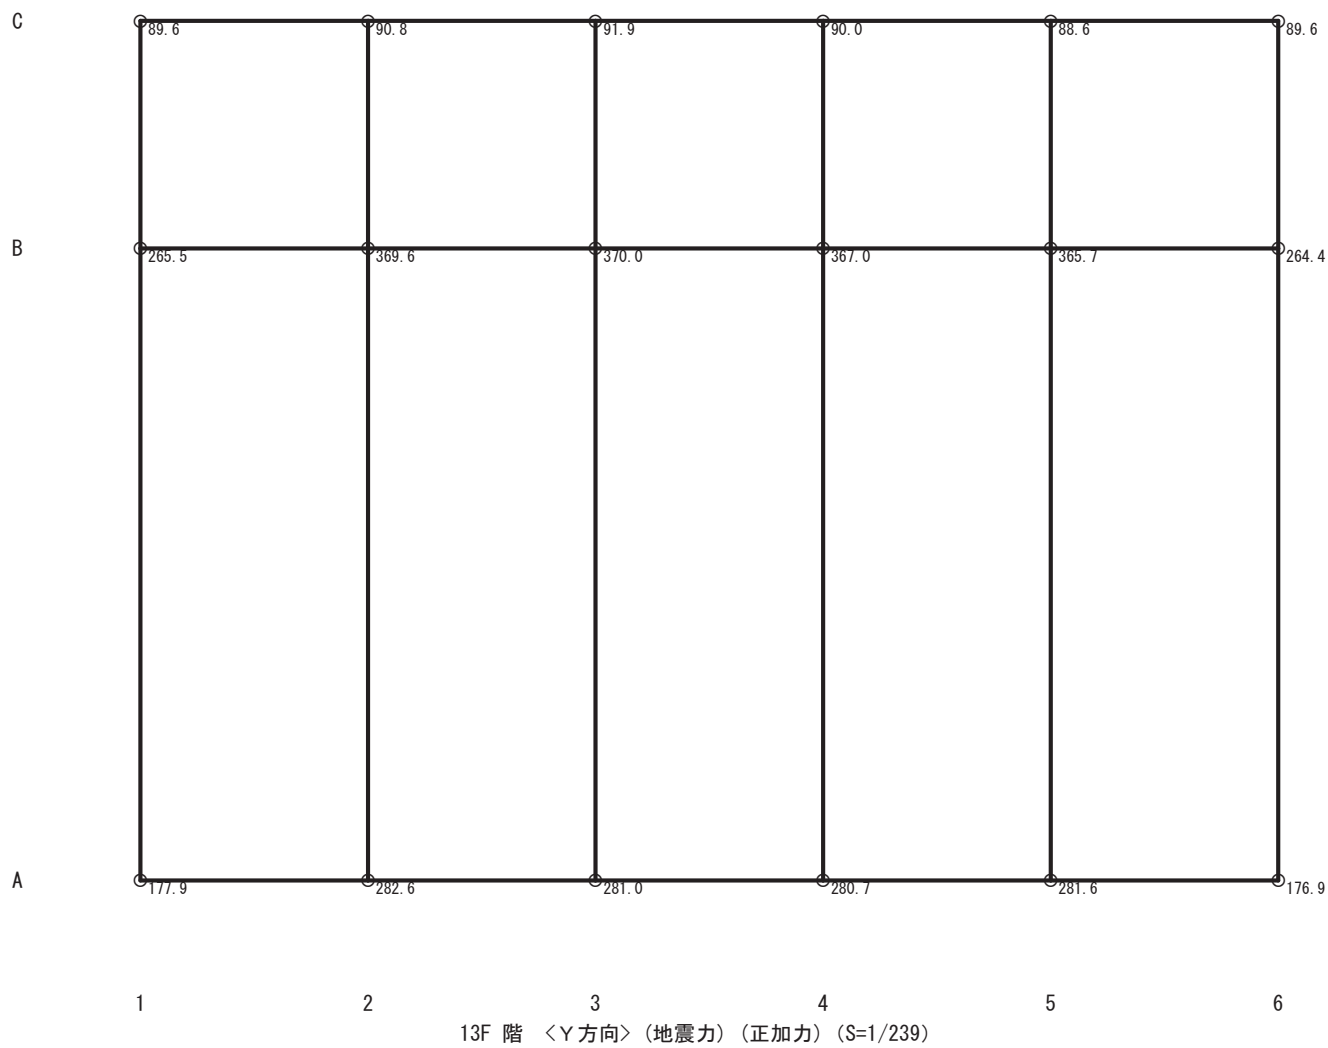


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	530. 87	(13. 2)	530. 87	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	735. 85	(18. 3)	735. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	737. 60	(18. 3)	737. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	742. 90	(18. 5)	742. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	742. 90	(18. 5)	742. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	533. 03	(13. 2)	533. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4023. 15	(100. 0)	4023. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

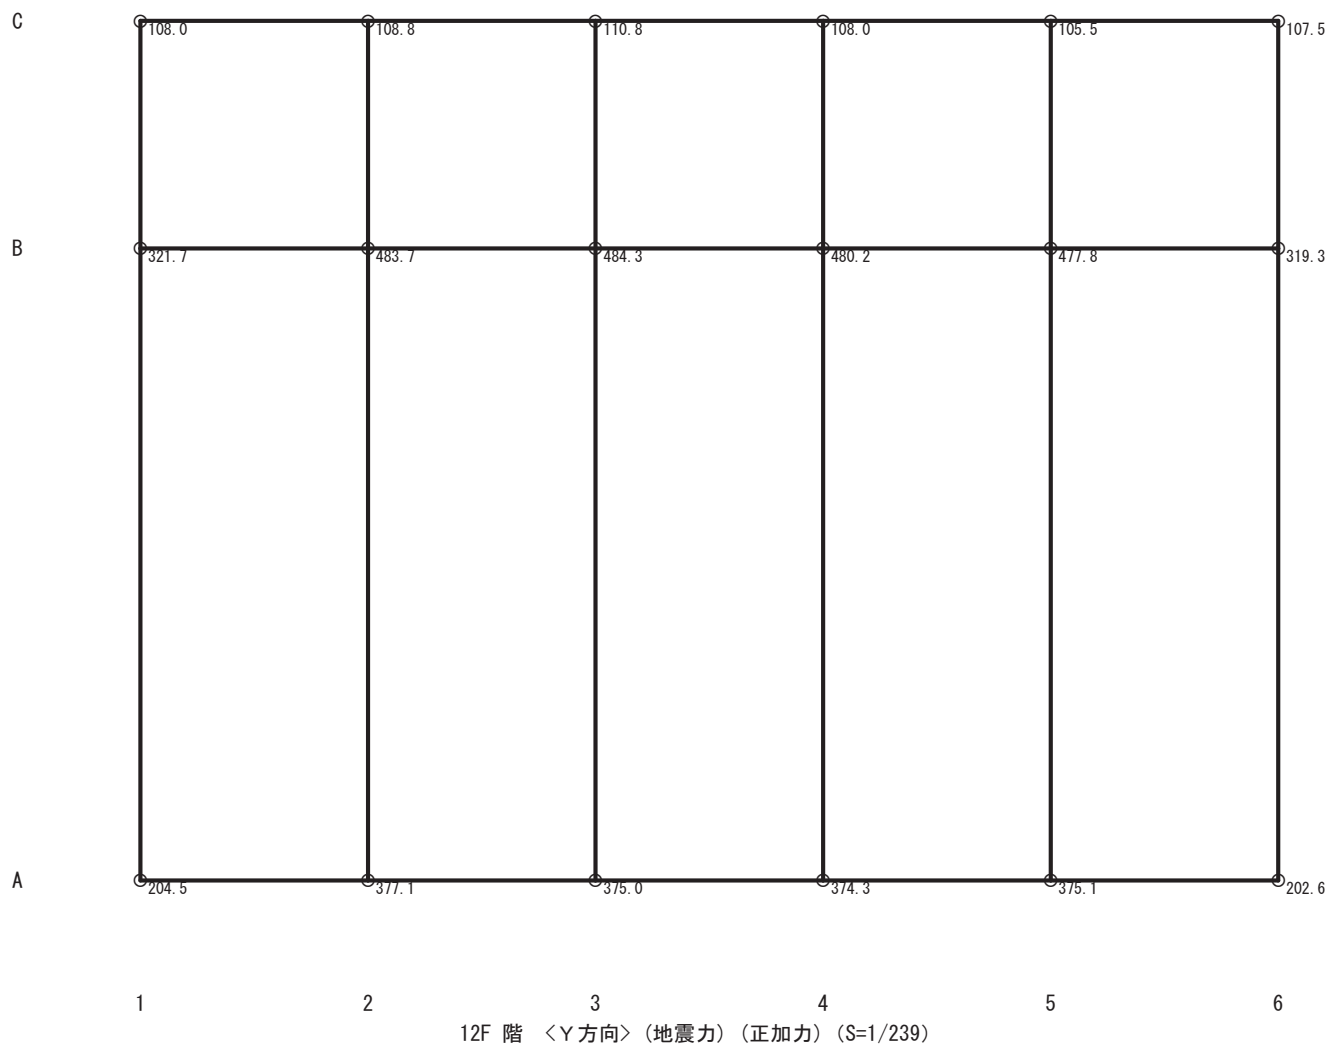


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	629.49	(12.3)	629.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	958.37	(18.7)	958.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	962.47	(18.8)	962.47	0.00	(100.0)	(0.0)
3	970.22	(18.9)	970.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	969.66	(18.9)	969.66	0.00	(100.0)	(0.0)
1	634.20	(12.4)	634.20	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5124.40	(100.0)	5124.40	0.00	(100.0)	(0.0)

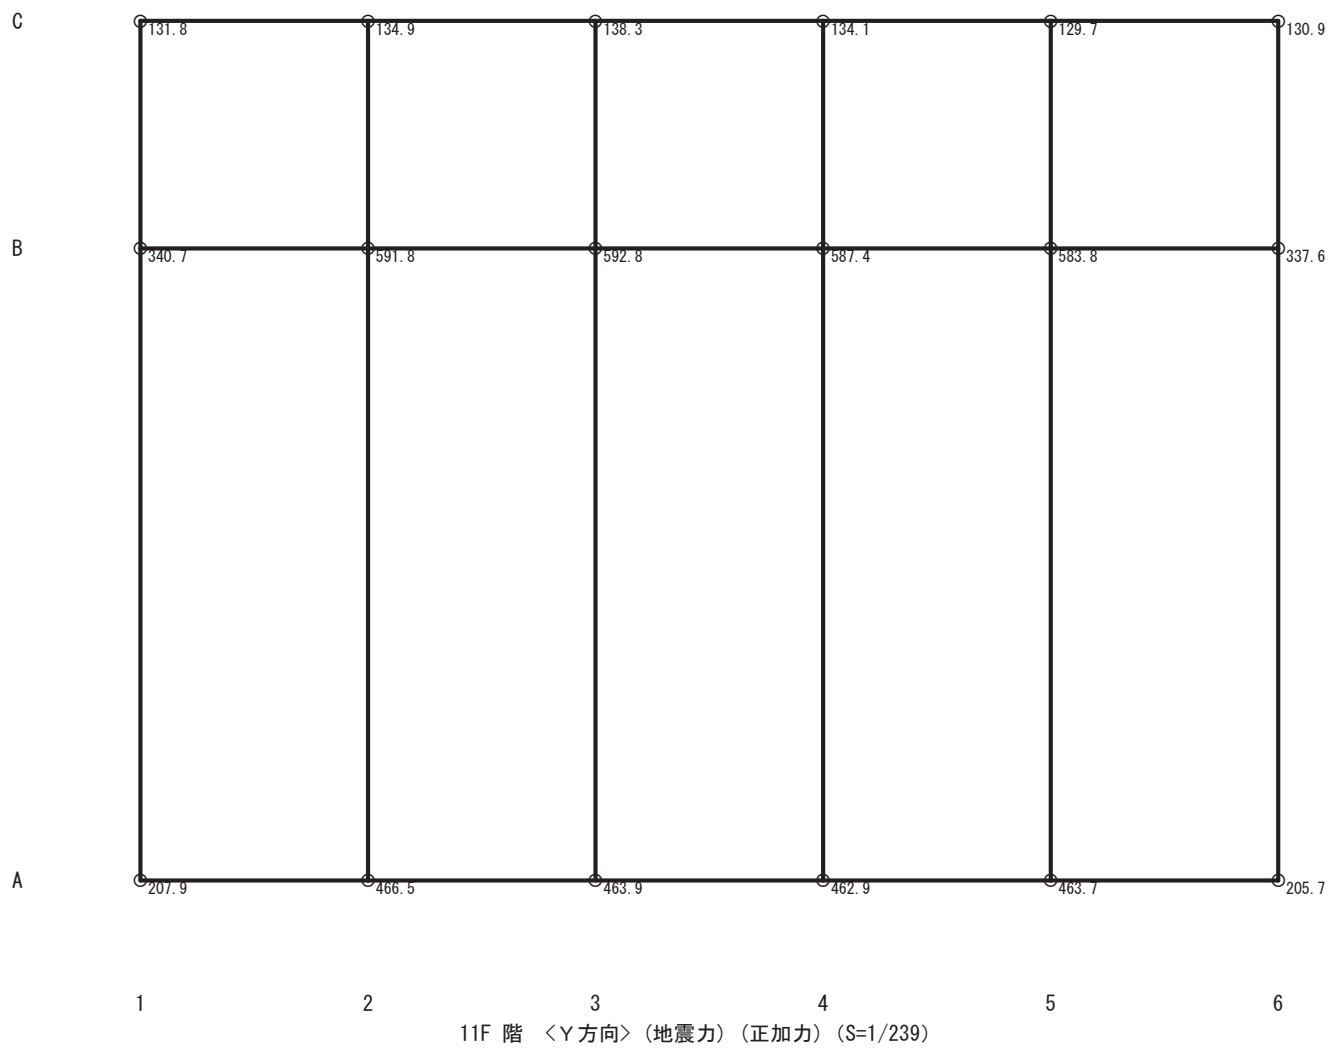

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	674.27	(11.0)	674.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1177.21	(19.3)	1177.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1184.36	(19.4)	1184.36	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1194.98	(19.6)	1194.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1193.13	(19.5)	1193.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	680.40	(11.1)	680.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6104.34	(100.0)	6104.34	0.00	(100.0)	(0.0)

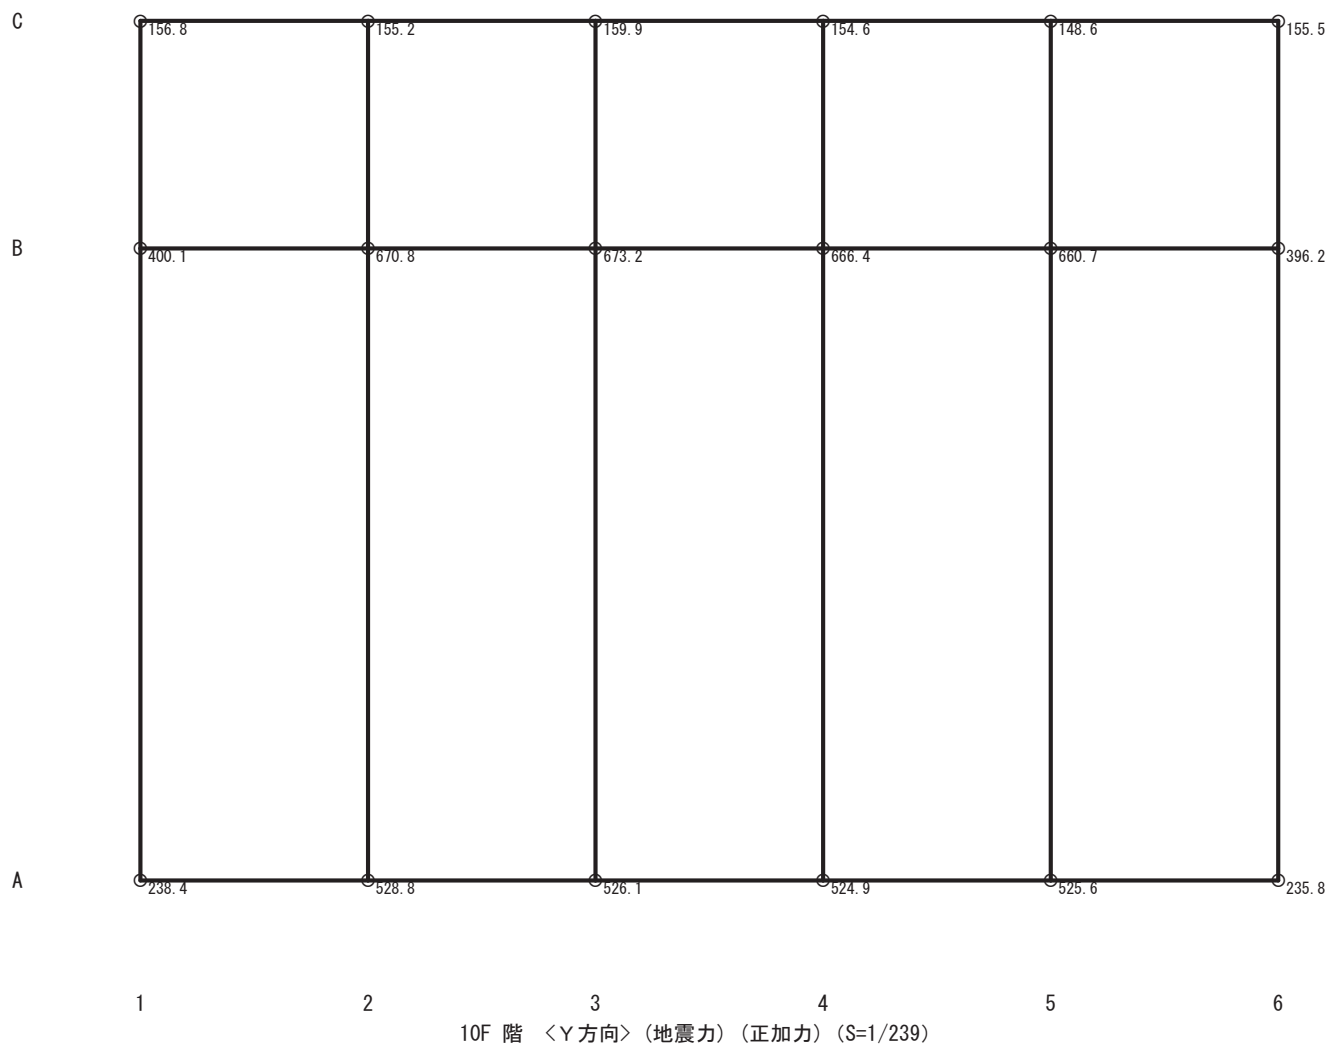


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	787.51	(11.3)	787.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1334.84	(19.1)	1334.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1345.94	(19.3)	1345.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1359.14	(19.5)	1359.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1354.81	(19.4)	1354.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	795.29	(11.4)	795.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6977.52	(100.0)	6977.52	0.00	(100.0)	(0.0)

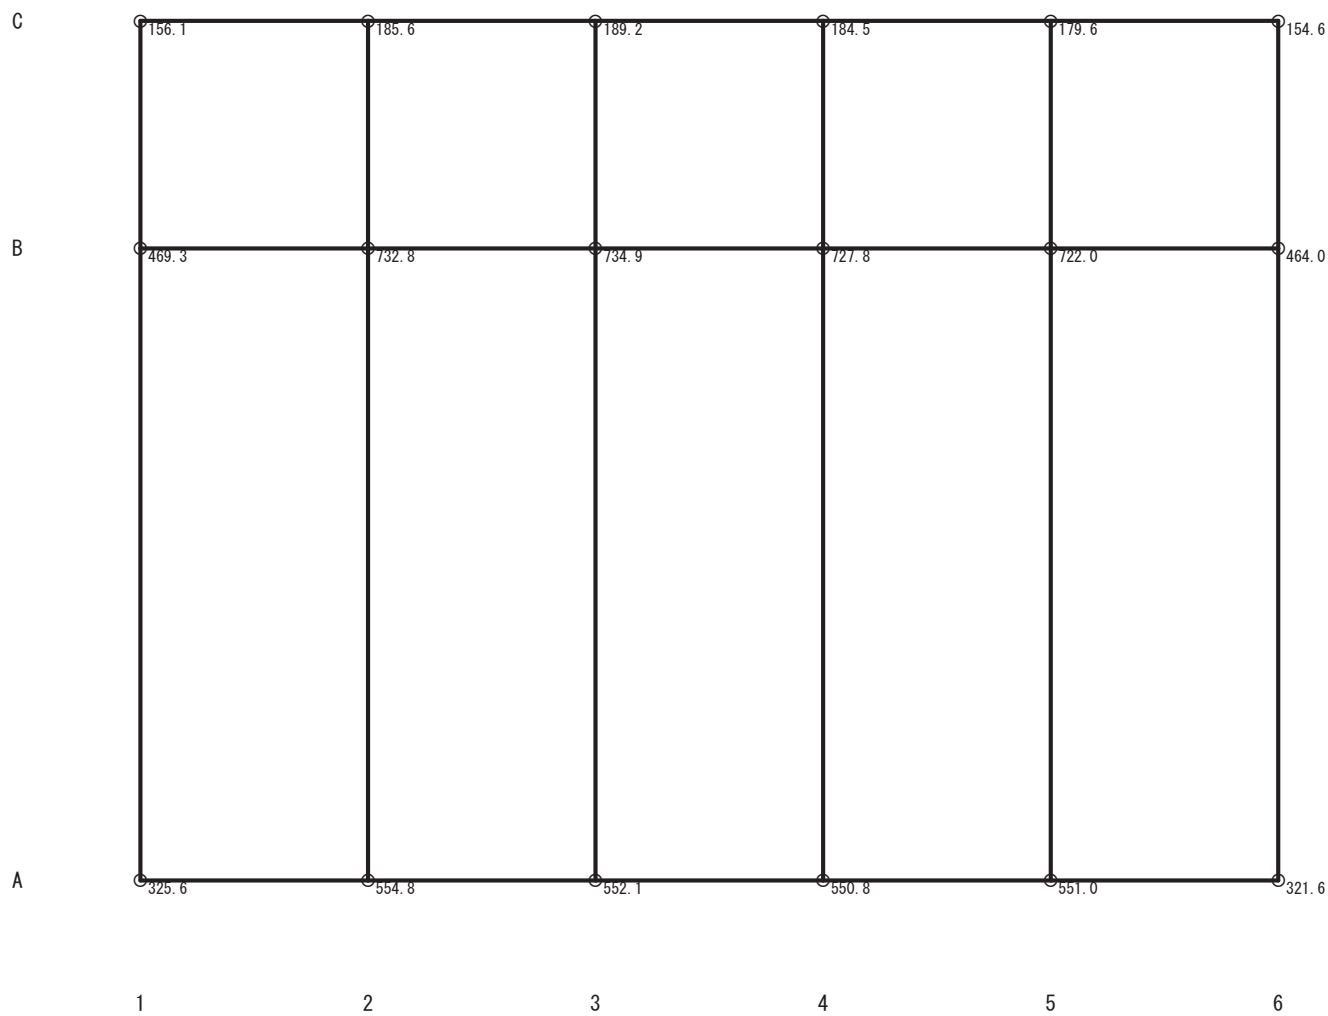


9F 階 <Y方向> (地震力) (正加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	940. 17	(12. 1)	940. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1452. 64	(18. 7)	1452. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1463. 04	(18. 9)	1463. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1476. 10	(19. 0)	1476. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1473. 27	(19. 0)	1473. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	950. 99	(12. 3)	950. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7756. 21	(100. 0)	7756. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

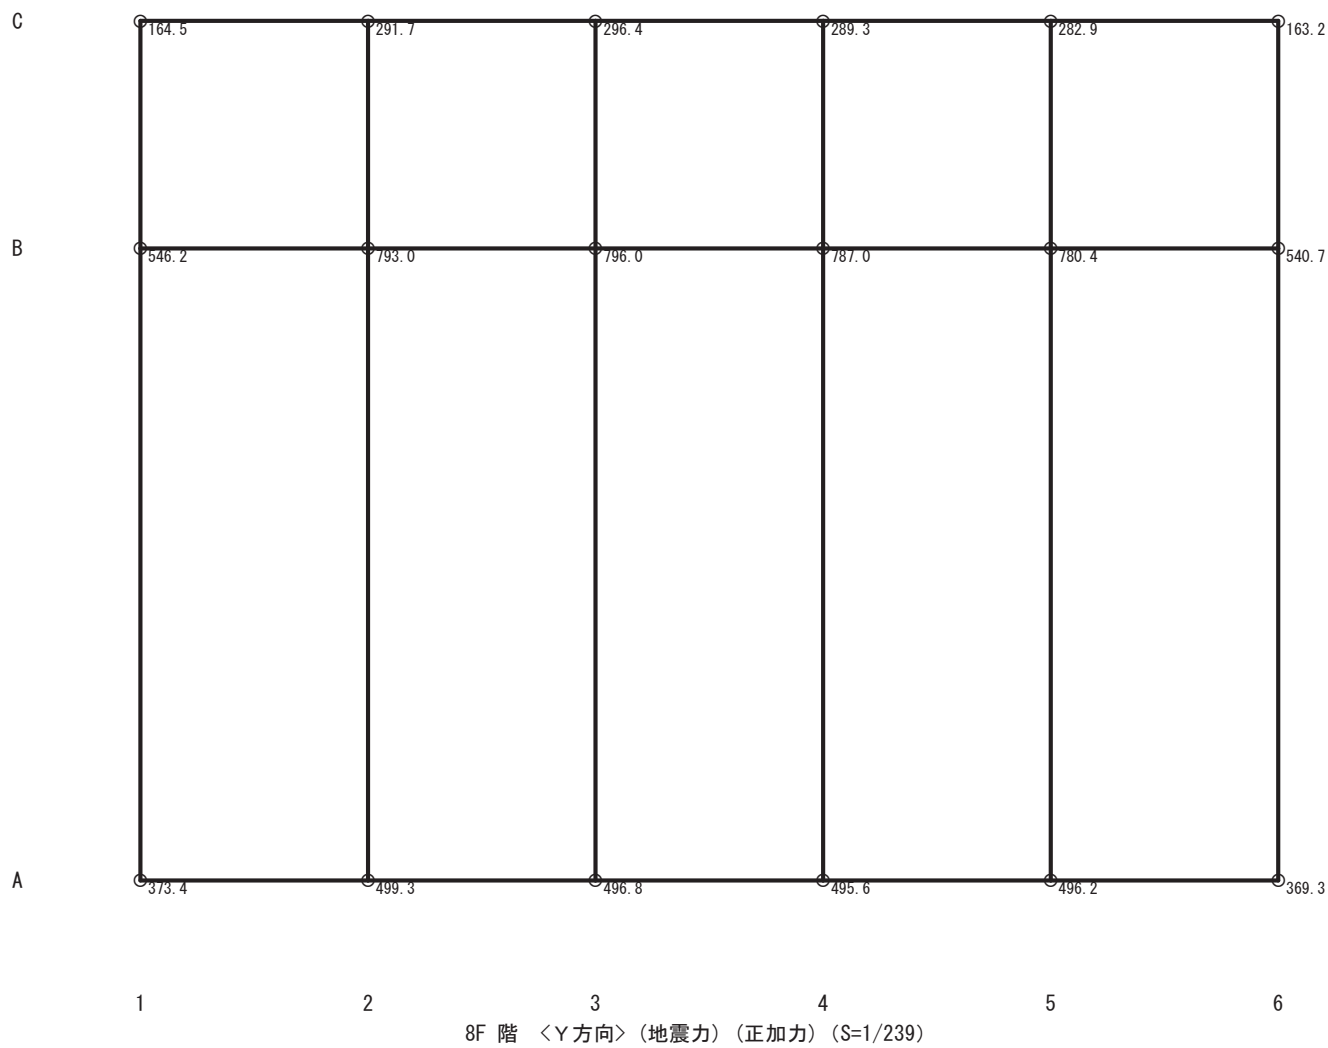


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1073. 22	(12. 7)	1073. 22	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1559. 56	(18. 4)	1559. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1572. 00	(18. 6)	1572. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1589. 14	(18. 8)	1589. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1583. 96	(18. 7)	1583. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1084. 08	(12. 8)	1084. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8461. 96	(100. 0)	8461. 96	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

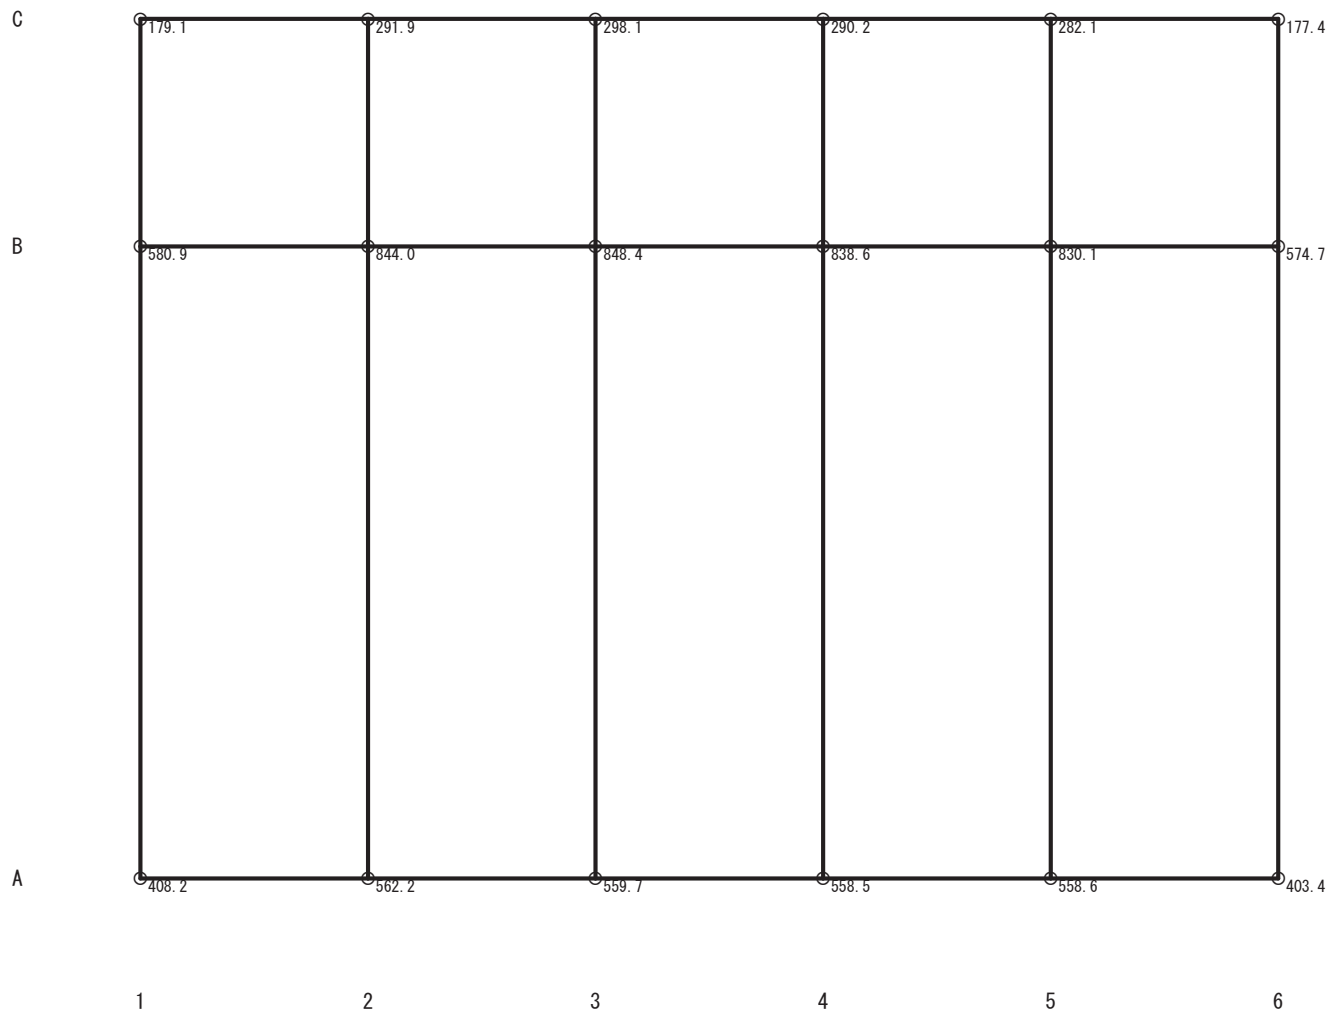


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1155.55	(12.7)	1155.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1670.78	(18.4)	1670.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1687.24	(18.6)	1687.24	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1706.21	(18.8)	1706.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1698.22	(18.7)	1698.22	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1168.09	(12.9)	1168.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9086.09	(100.0)	9086.09	0.00	(100.0)	(0.0)

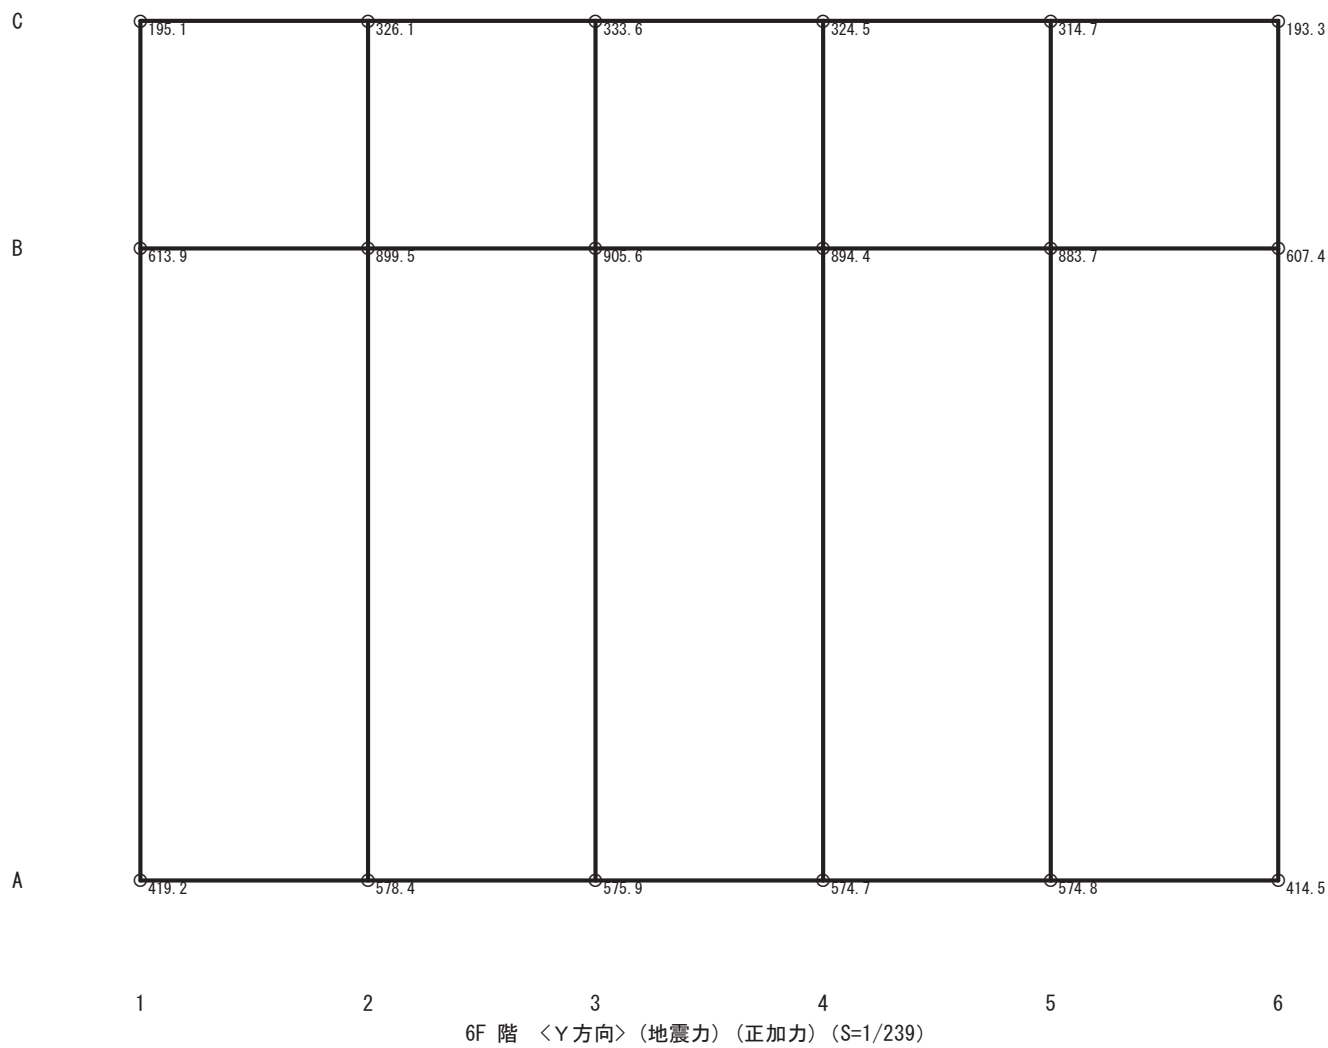


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1215.19	(12.6)	1215.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1773.18	(18.4)	1773.18	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1793.63	(18.6)	1793.63	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1815.14	(18.9)	1815.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1803.97	(18.7)	1803.97	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1228.24	(12.8)	1228.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9629.34	(100.0)	9629.34	0.00	(100.0)	(0.0)

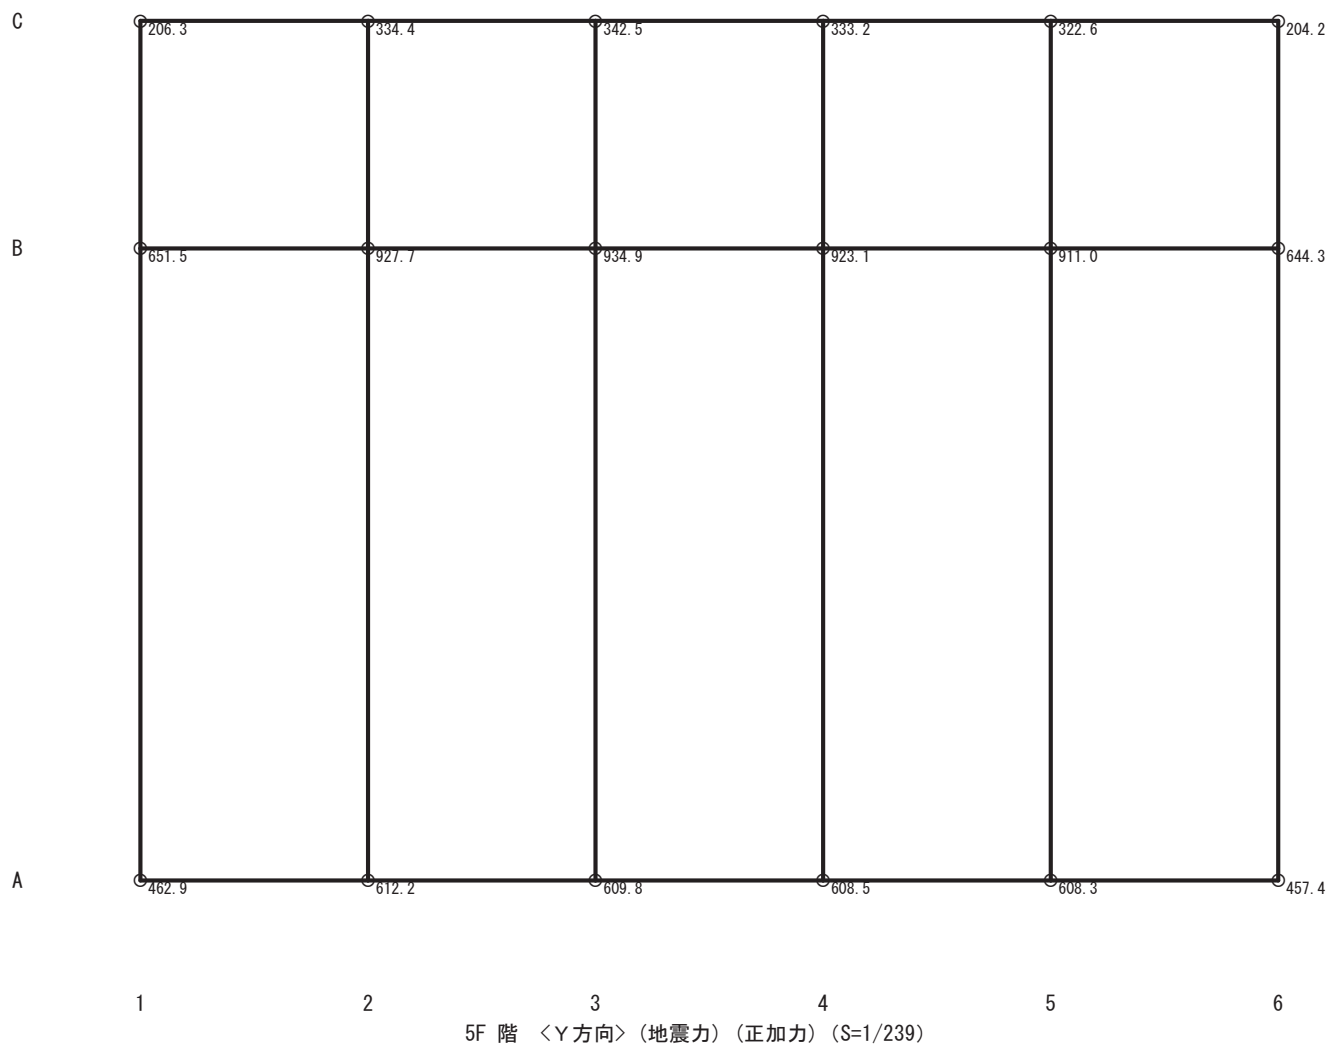


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1305.89	(12.9)	1305.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1841.92	(18.2)	1841.92	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1864.84	(18.5)	1864.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1887.15	(18.7)	1887.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1874.22	(18.6)	1874.22	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1320.66	(13.1)	1320.66	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10094.68	(100.0)	10094.68	0.00	(100.0)	(0.0)

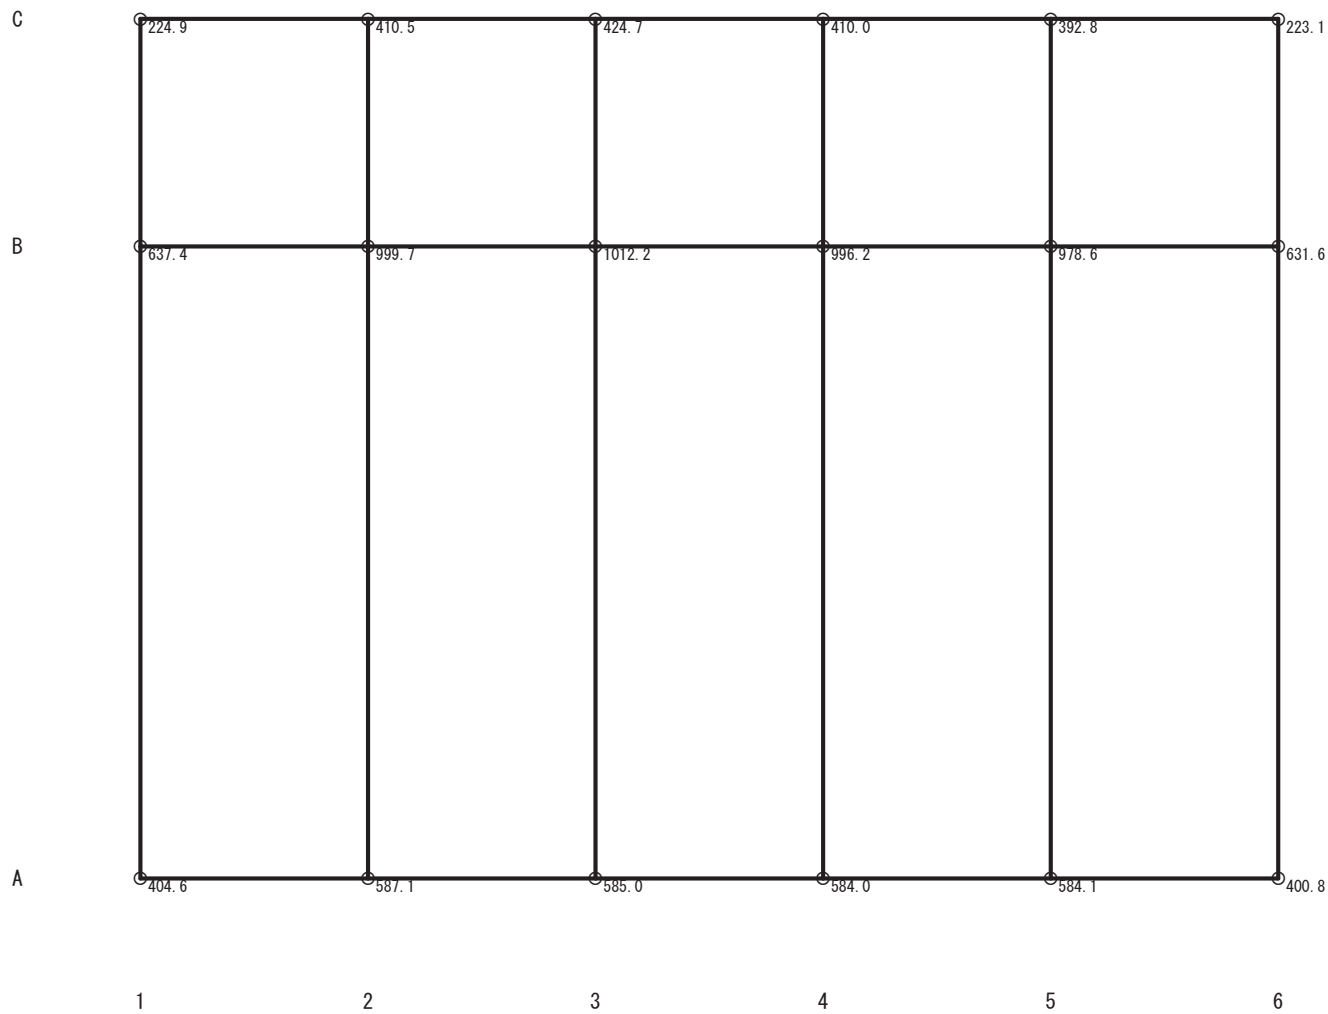


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1255. 55	(12. 0)	1255. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1955. 49	(18. 6)	1955. 49	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1990. 26	(19. 0)	1990. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2021. 83	(19. 3)	2021. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1997. 27	(19. 0)	1997. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1266. 94	(12. 1)	1266. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10487. 35	(100. 0)	10487. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

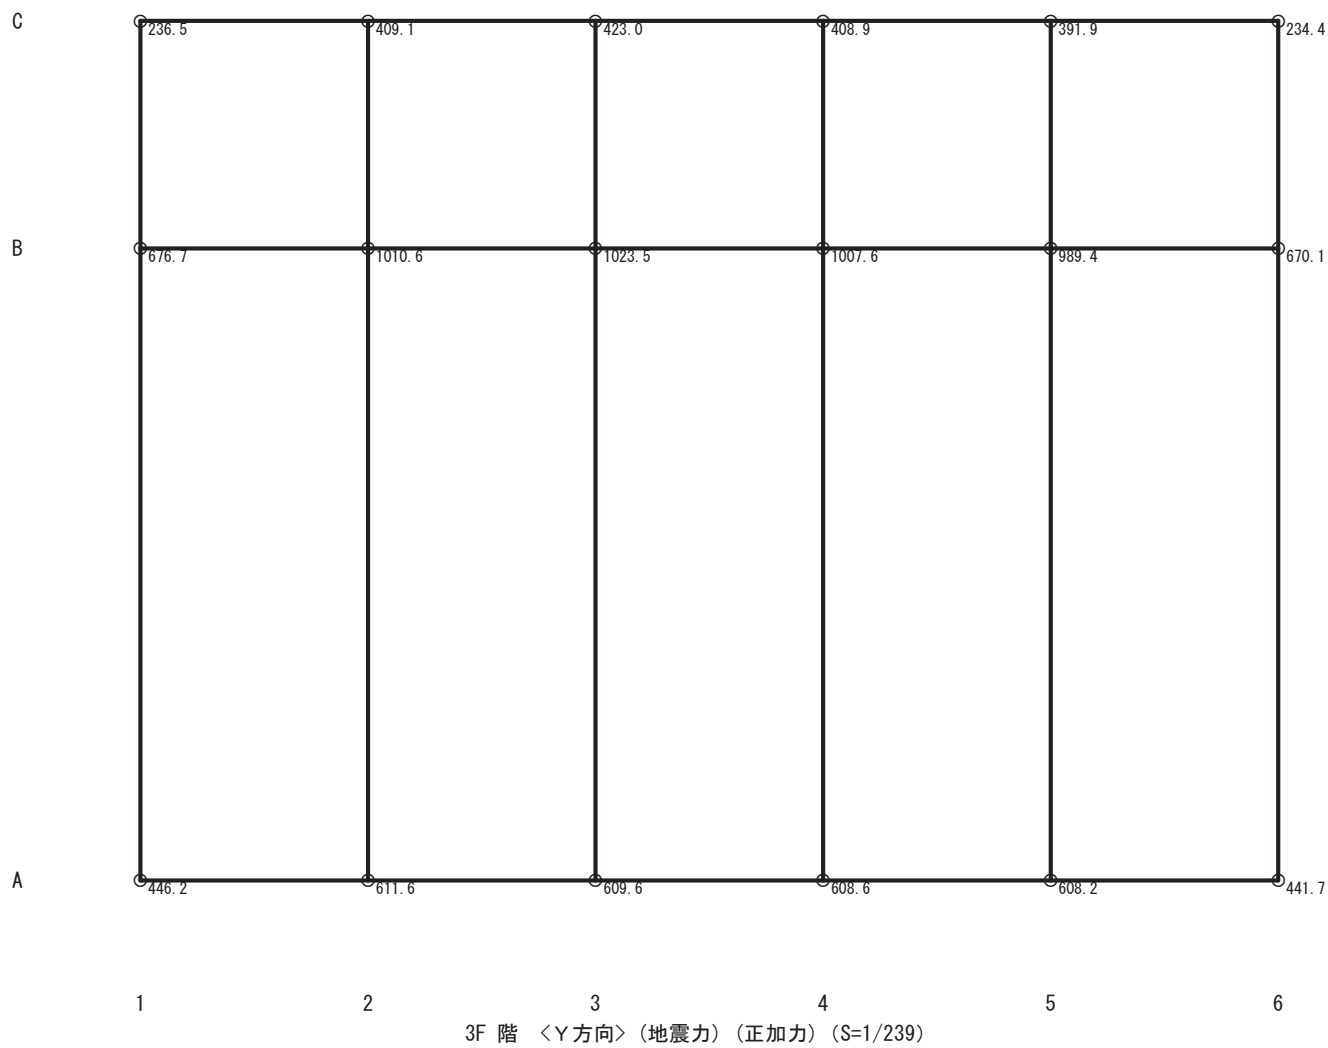

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1346.15	(12.5)	1346.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1989.58	(18.4)	1989.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2025.09	(18.7)	2025.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2056.04	(19.0)	2056.04	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2031.23	(18.8)	2031.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1359.47	(12.6)	1359.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10807.56	(100.0)	10807.56	0.00	(100.0)	(0.0)

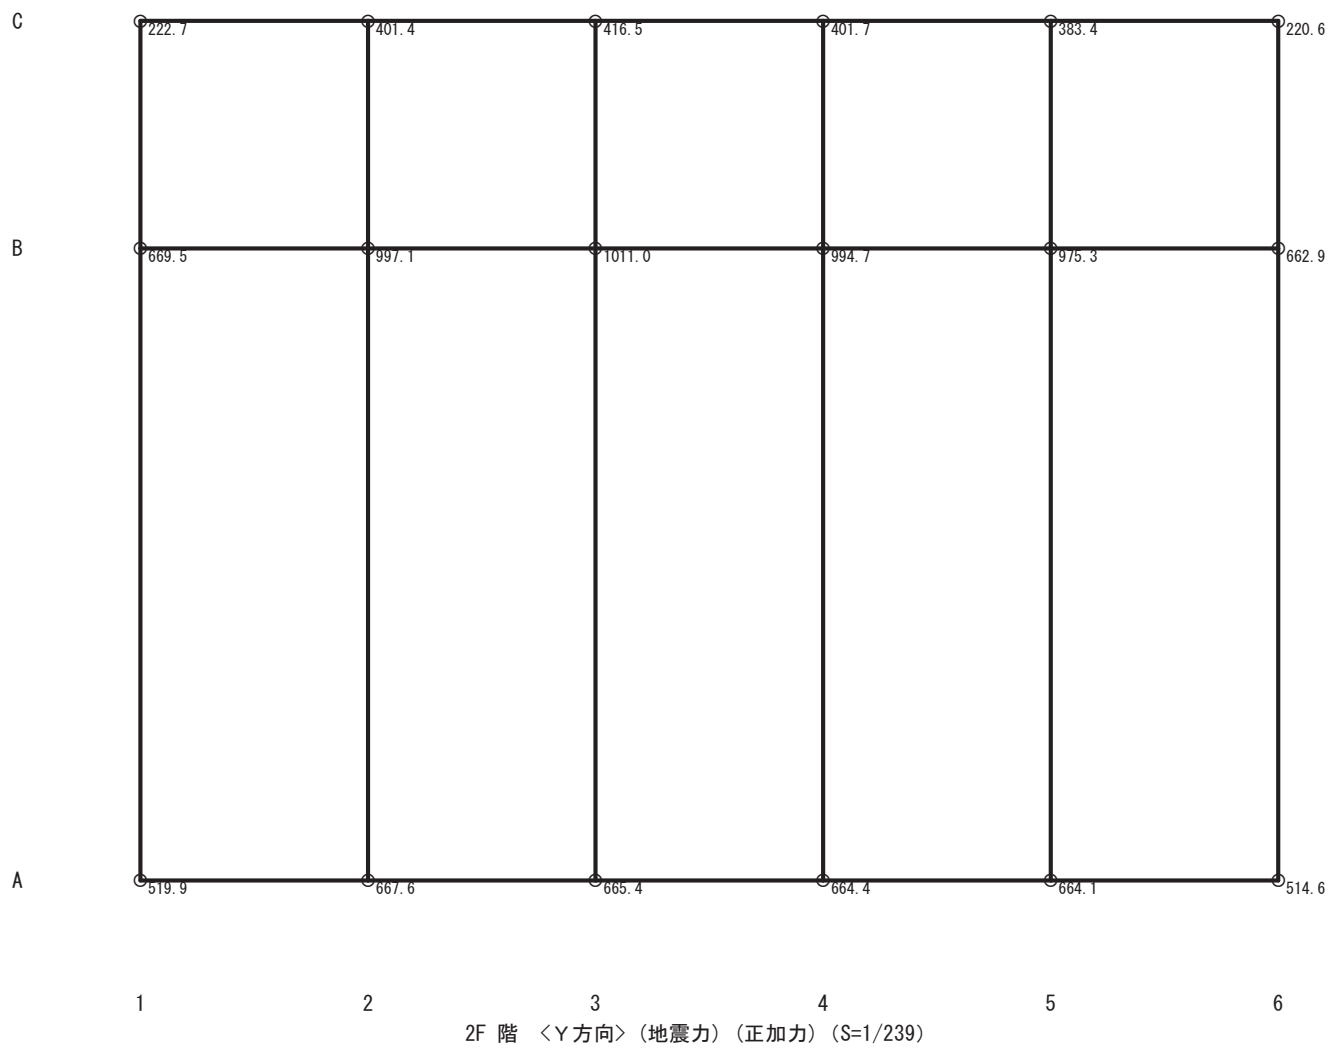

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1398. 07	(12. 6)	1398. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2022. 78	(18. 3)	2022. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2060. 82	(18. 6)	2060. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2092. 80	(18. 9)	2092. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2066. 06	(18. 7)	2066. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1412. 01	(12. 8)	1412. 01	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11052. 54	(100. 0)	11052. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

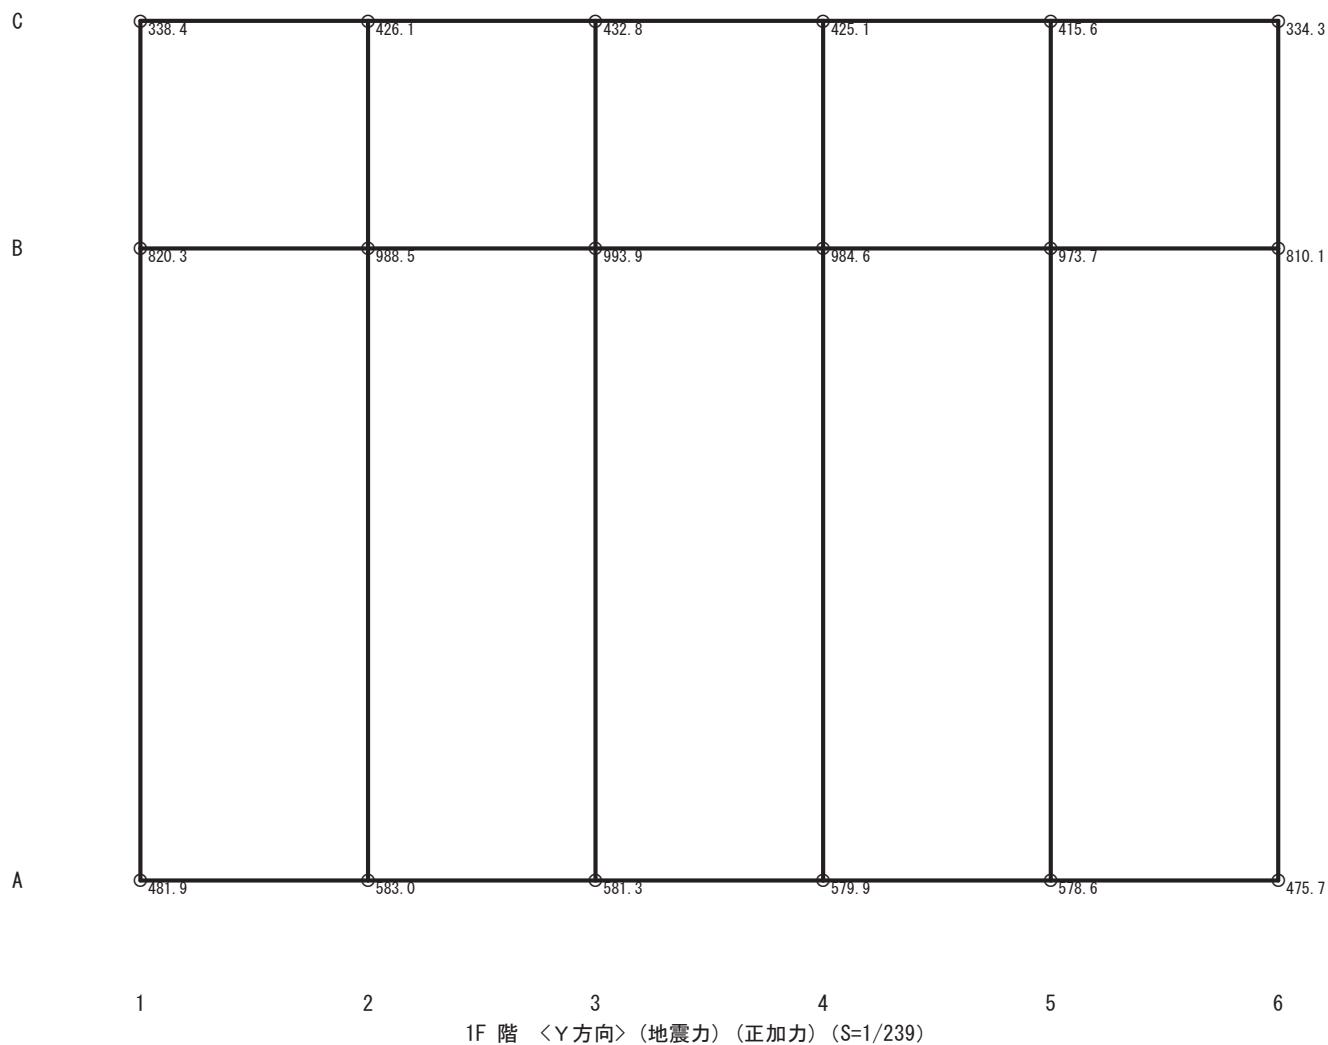

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1620. 15	(14. 4)	1620. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1967. 92	(17. 5)	1967. 92	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1989. 60	(17. 7)	1989. 60	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2007. 97	(17. 9)	2007. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1997. 61	(17. 8)	1997. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1640. 66	(14. 6)	1640. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11223. 90	(100. 0)	11223. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)


* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2734. 05	2734. 05	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2734. 05	0. 00	2734. 05
13F	4023. 15	4023. 15	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4023. 15	0. 00	4023. 15
12F	5124. 40	5124. 40	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5124. 40	0. 00	5124. 40
11F	6104. 34	6104. 34	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6104. 34	0. 00	6104. 34
10F	6977. 52	6977. 52	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6977. 52	0. 00	6977. 52
9F	7756. 21	7756. 21	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7756. 21	0. 00	7756. 21
8F	8461. 96	8461. 96	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8461. 96	0. 00	8461. 96
7F	9086. 09	9086. 09	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9086. 09	0. 00	9086. 09
6F	9629. 34	9629. 34	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9629. 34	0. 00	9629. 34
5F	10094. 68	10094. 68	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10094. 68	0. 00	10094. 68
4F	10487. 35	10487. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10487. 35	0. 00	10487. 35
3F	10807. 56	10807. 56	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	10807. 56	0. 00	10807. 56
2F	11052. 54	11052. 54	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11052. 54	0. 00	11052. 54
1F	11223. 90	11223. 90	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	11223. 90	0. 00	11223. 90


鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	0.8929	400.0	1/447
13F	A	1	1.2238	400.0	1/326
12F	A	1	1.4361	400.0	1/278
11F	A	1	1.5473	400.0	1/258
10F	A	1	1.6953	400.0	1/235
9F	A	1	1.7314	400.0	1/231
8F	A	1	1.5538	400.0	1/257
7F	A	1	1.6108	400.0	1/248
6F	A	1	1.6681	400.0	1/239
5F	A	1	1.6965	400.0	1/235
4F	A	1	1.5785	400.0	1/253
3F	A	1	1.5432	400.0	1/259
2F	A	1	1.3820	400.0	1/289
1F	A	1	0.8168	400.0	1/489

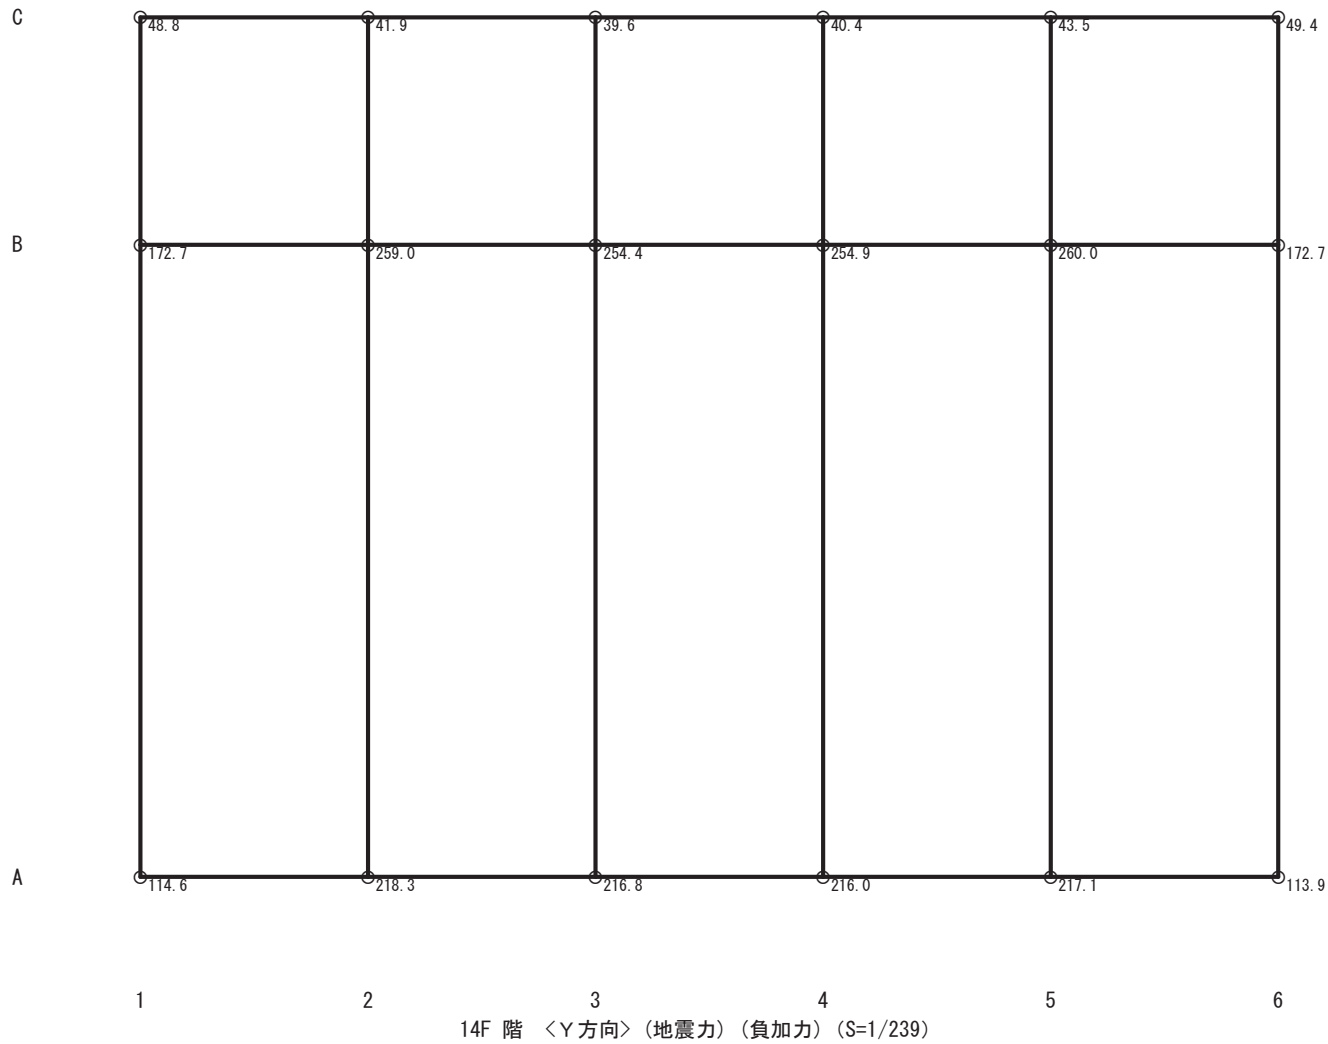


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	335.98	(12.3)	335.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	520.63	(19.0)	520.63	0.00	(100.0)	(0.0)
4	511.37	(18.7)	511.37	0.00	(100.0)	(0.0)
3	510.79	(18.7)	510.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	519.26	(19.0)	519.26	0.00	(100.0)	(0.0)
1	336.03	(12.3)	336.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2734.05	(100.0)	2734.05	0.00	(100.0)	(0.0)

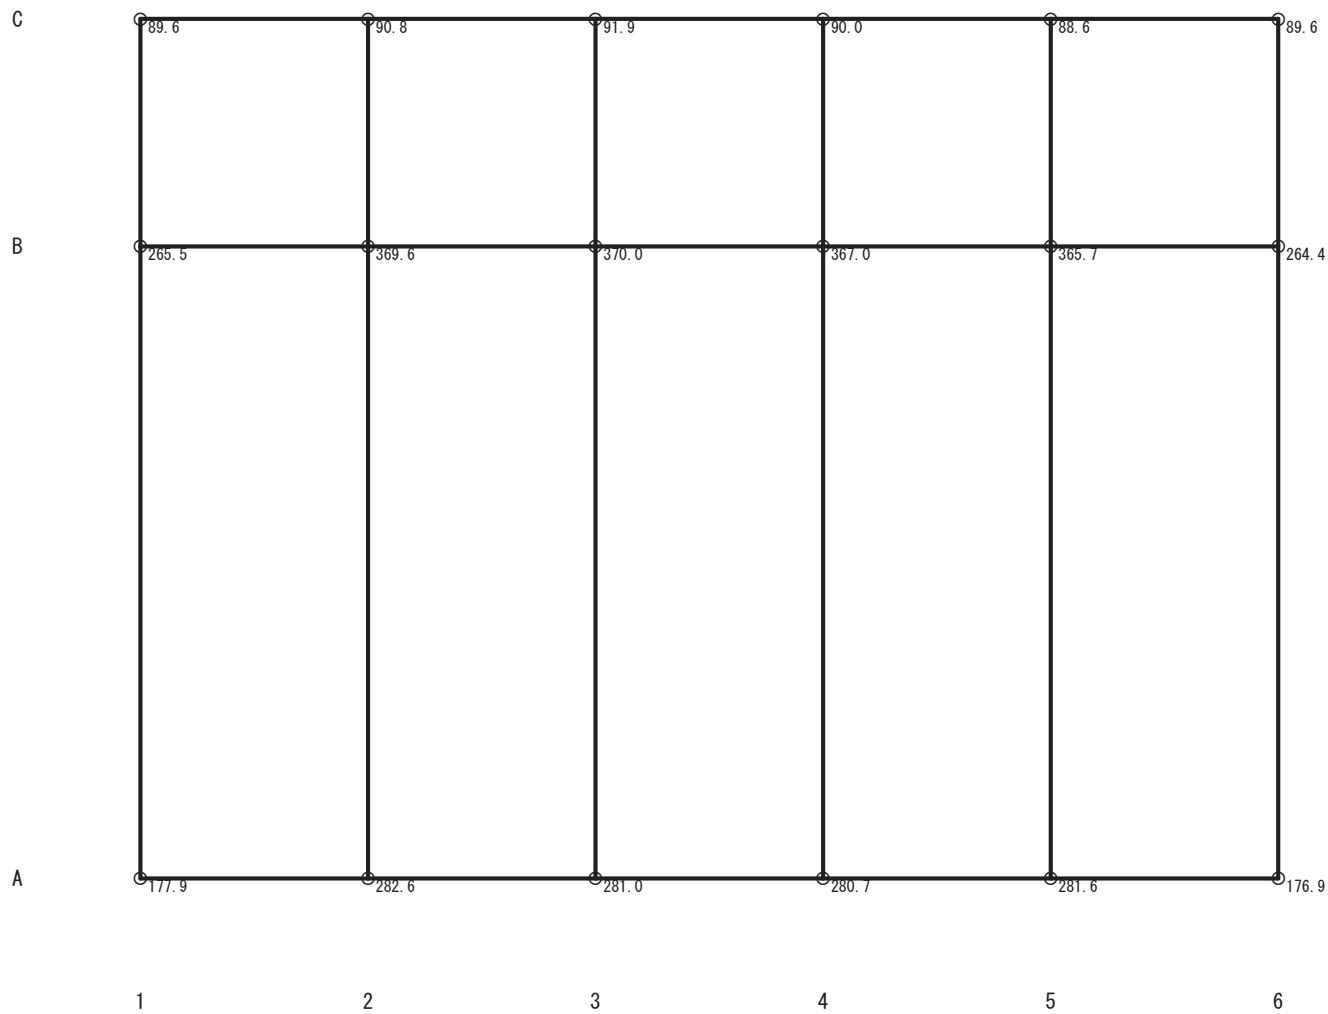


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	530.87	(13.2)	530.87	0.00	(100.0)	(0.0)
5	735.85	(18.3)	735.85	0.00	(100.0)	(0.0)
4	737.60	(18.3)	737.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	742.90	(18.5)	742.90	0.00	(100.0)	(0.0)
2	742.90	(18.5)	742.90	0.00	(100.0)	(0.0)
1	533.03	(13.2)	533.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4023.15	(100.0)	4023.15	0.00	(100.0)	(0.0)

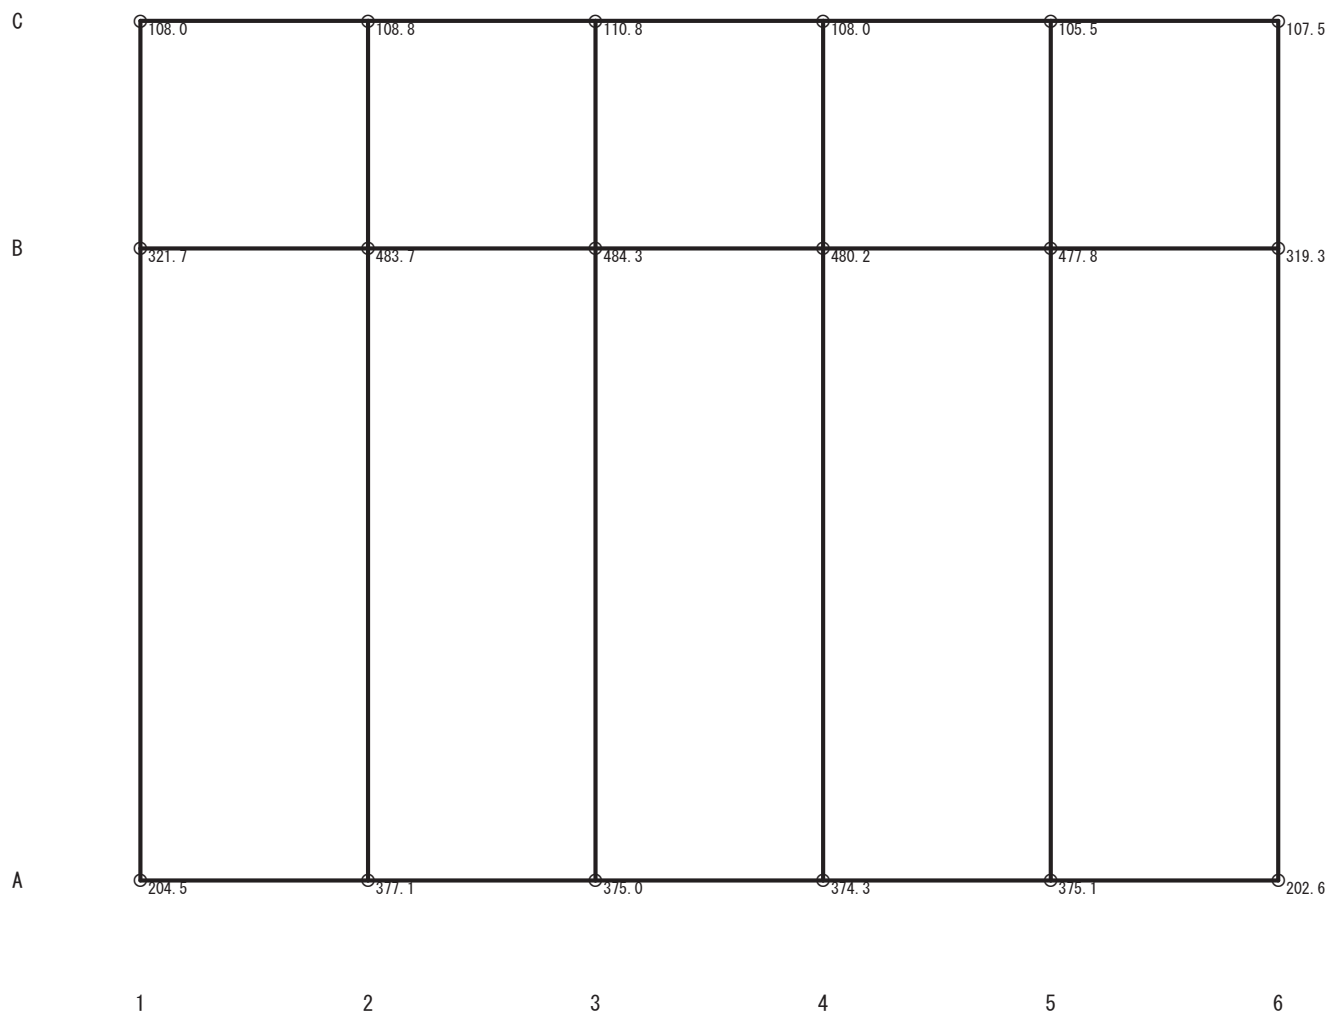


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	629.49	(12.3)	629.49	0.00	(100.0)	(0.0)
5	958.37	(18.7)	958.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	962.47	(18.8)	962.47	0.00	(100.0)	(0.0)
3	970.22	(18.9)	970.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	969.66	(18.9)	969.66	0.00	(100.0)	(0.0)
1	634.20	(12.4)	634.20	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5124.40	(100.0)	5124.40	0.00	(100.0)	(0.0)

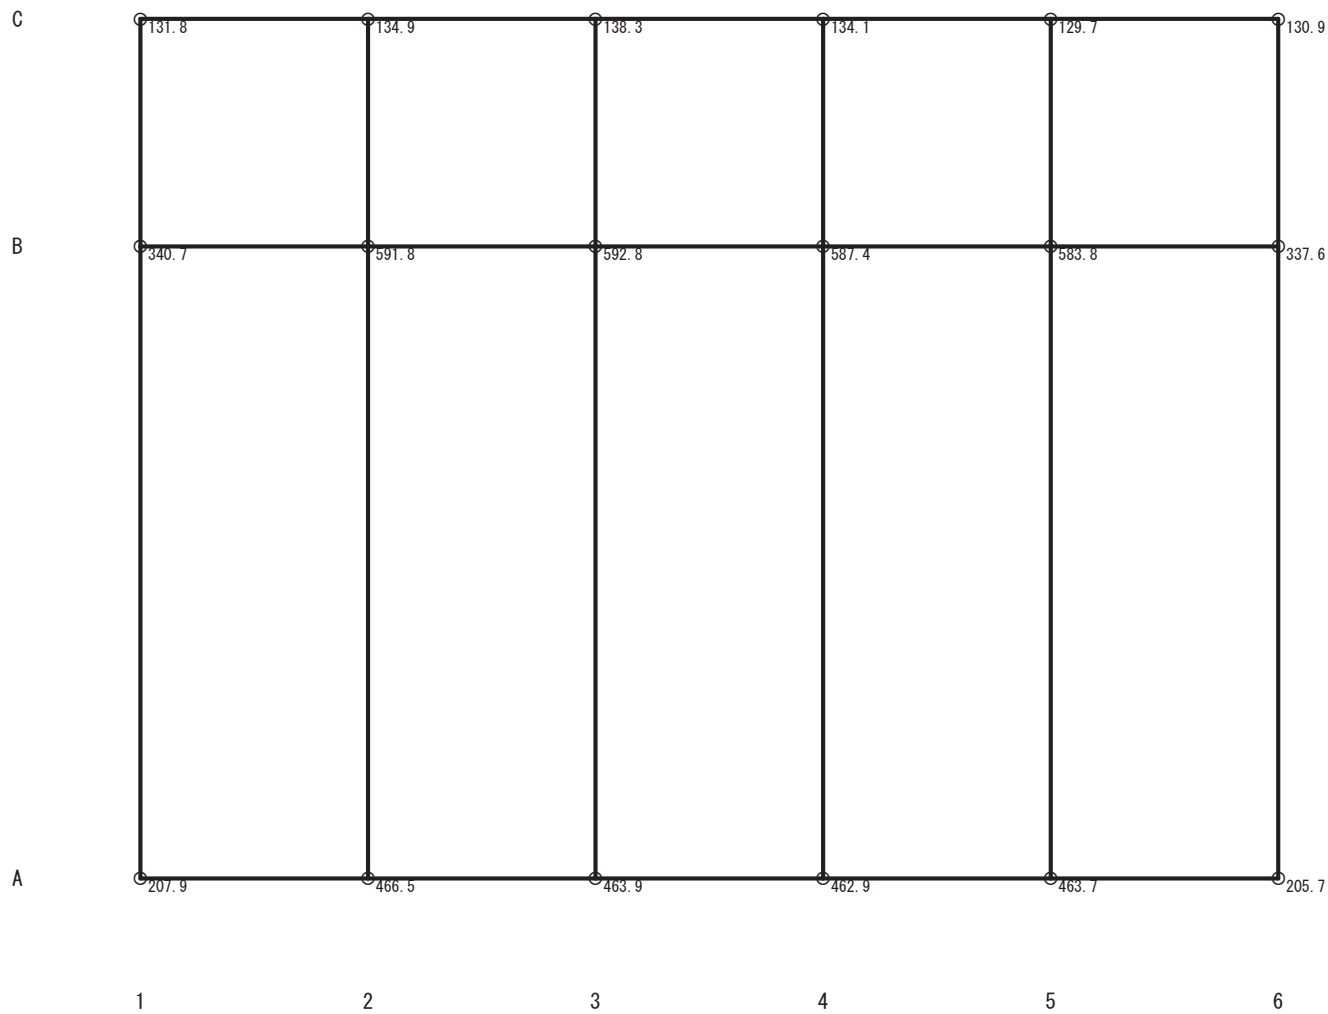


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	674.27	(11.0)	674.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1177.21	(19.3)	1177.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1184.36	(19.4)	1184.36	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1194.98	(19.6)	1194.98	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1193.13	(19.5)	1193.13	0.00	(100.0)	(0.0)
1	680.40	(11.1)	680.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6104.34	(100.0)	6104.34	0.00	(100.0)	(0.0)

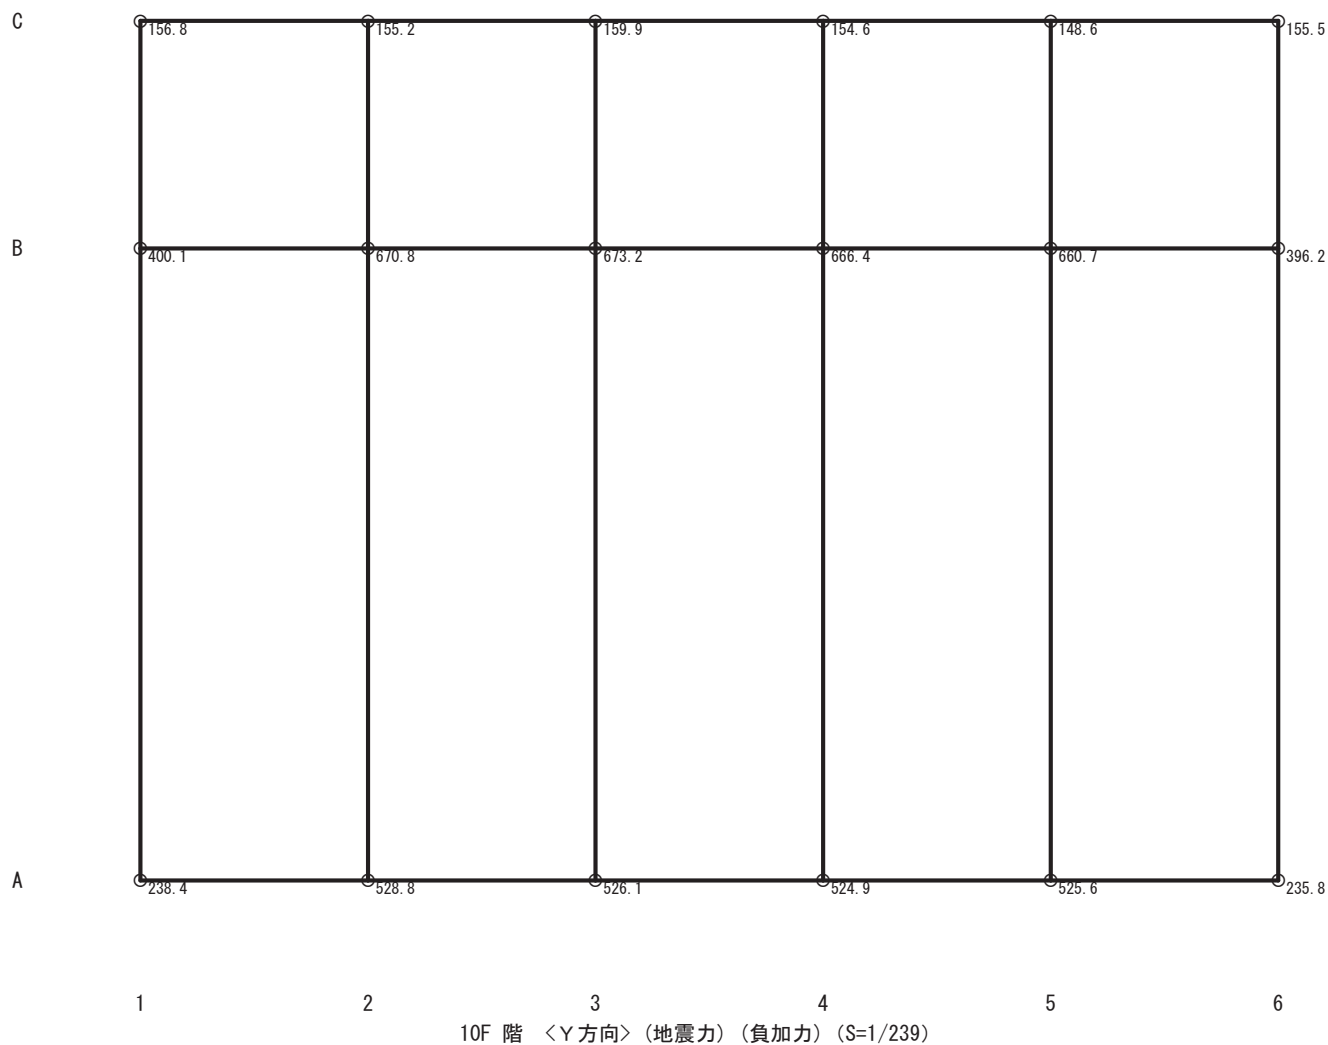

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	787.51	(11.3)	787.51	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1334.84	(19.1)	1334.84	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1345.94	(19.3)	1345.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1359.14	(19.5)	1359.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1354.81	(19.4)	1354.81	0.00	(100.0)	(0.0)
1	795.29	(11.4)	795.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6977.52	(100.0)	6977.52	0.00	(100.0)	(0.0)

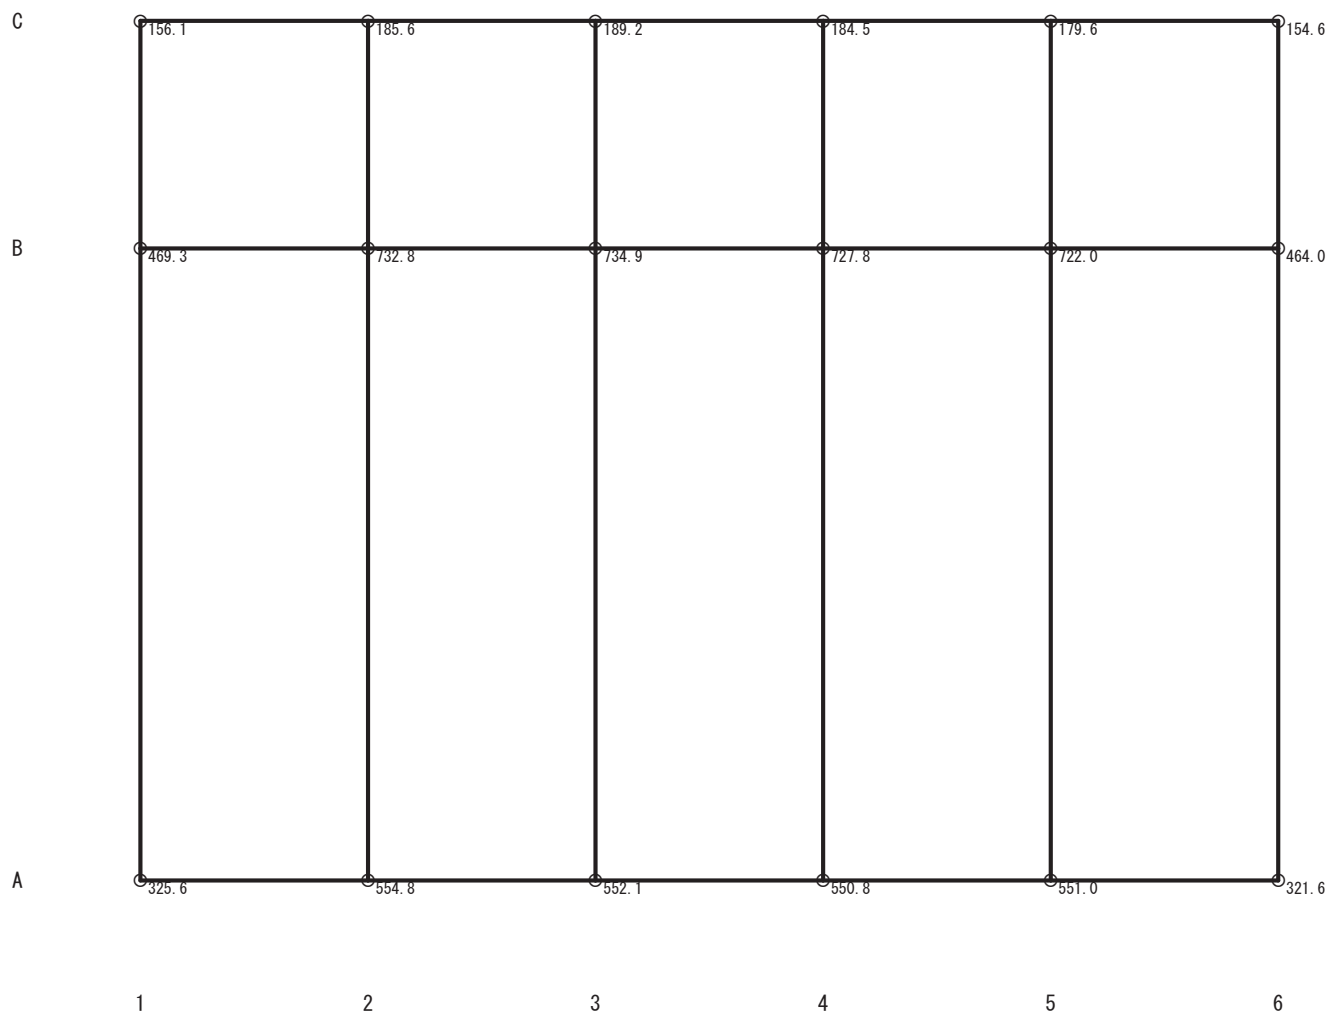


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	940. 17	(12. 1)	940. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1452. 64	(18. 7)	1452. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1463. 04	(18. 9)	1463. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1476. 10	(19. 0)	1476. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1473. 27	(19. 0)	1473. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	950. 99	(12. 3)	950. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7756. 21	(100. 0)	7756. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

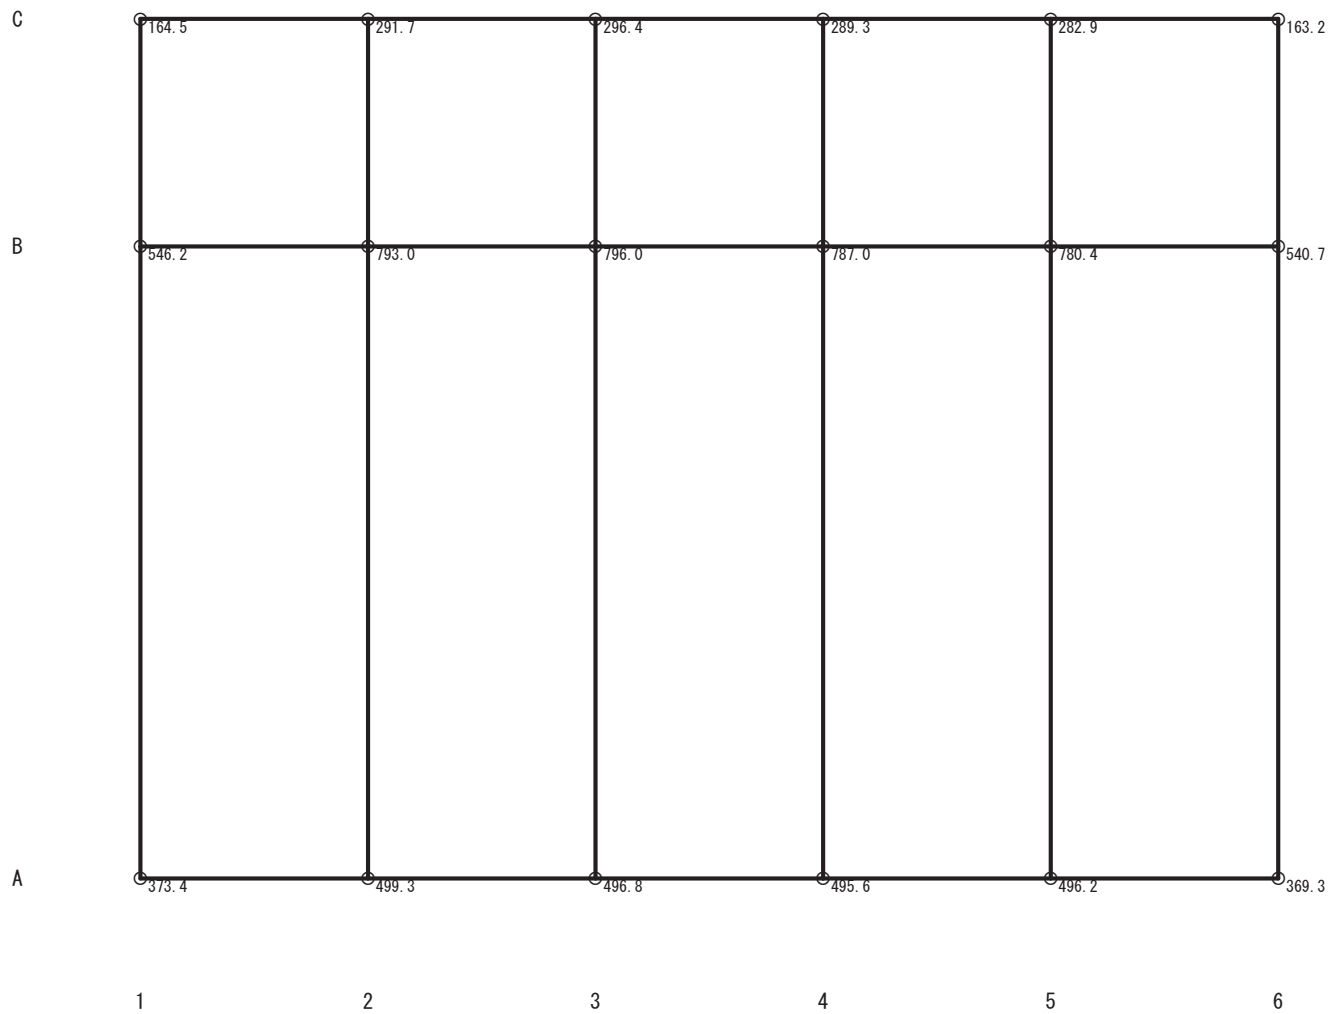


8F 階 <Y方向> (地震力) (負加力) (S=1/239)


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1073.22	(12.7)	1073.22	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1559.56	(18.4)	1559.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1572.00	(18.6)	1572.00	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1589.14	(18.8)	1589.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1583.96	(18.7)	1583.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1084.08	(12.8)	1084.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8461.96	(100.0)	8461.96	0.00	(100.0)	(0.0)

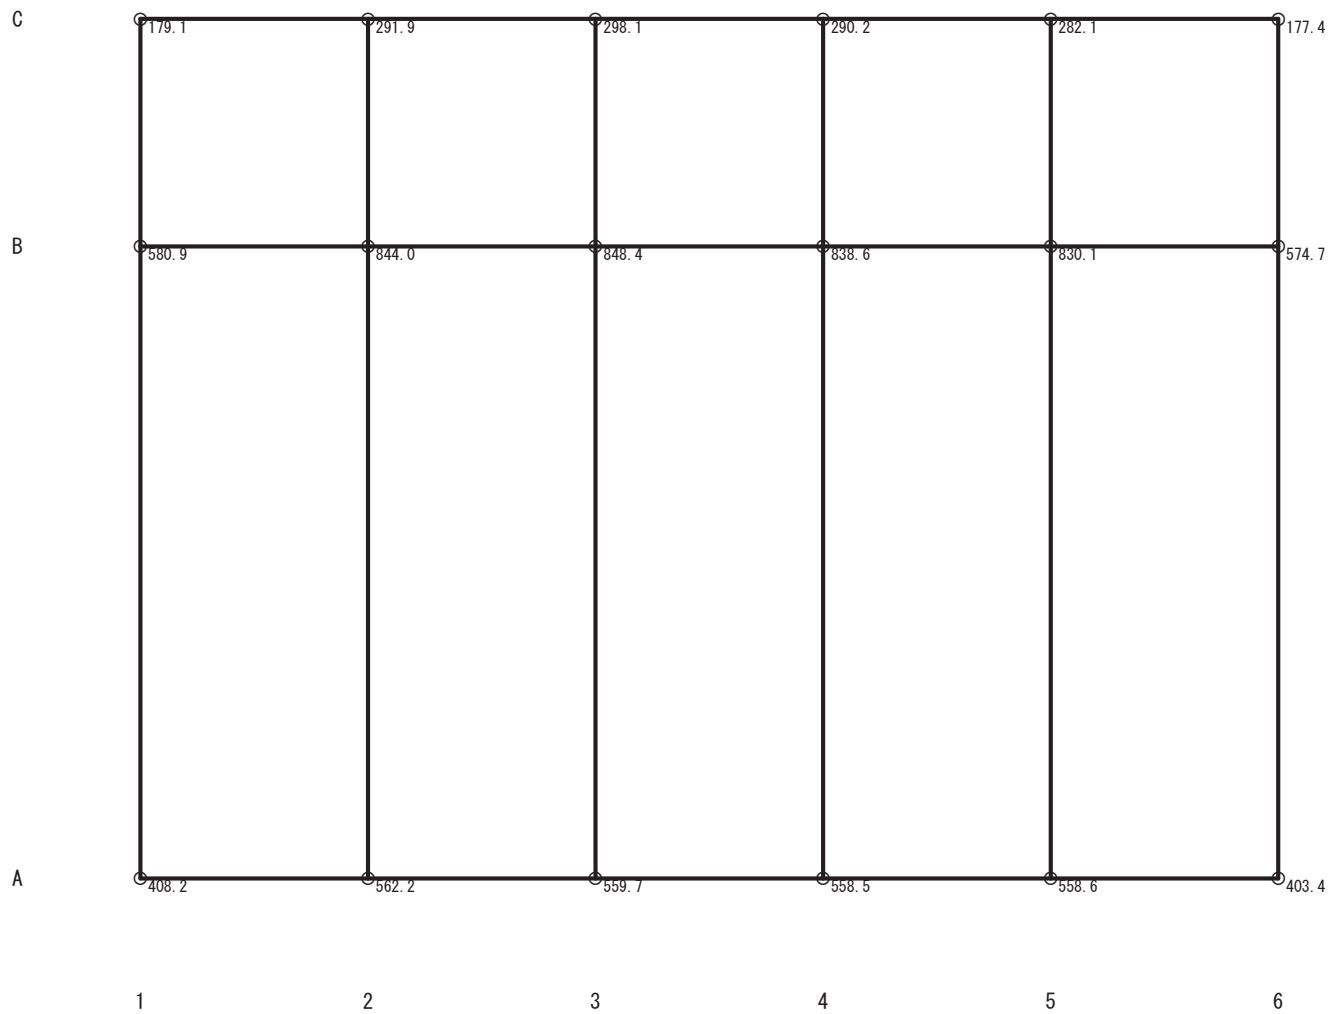


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1155.55	(12.7)	1155.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1670.78	(18.4)	1670.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1687.24	(18.6)	1687.24	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1706.21	(18.8)	1706.21	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1698.22	(18.7)	1698.22	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1168.09	(12.9)	1168.09	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9086.09	(100.0)	9086.09	0.00	(100.0)	(0.0)

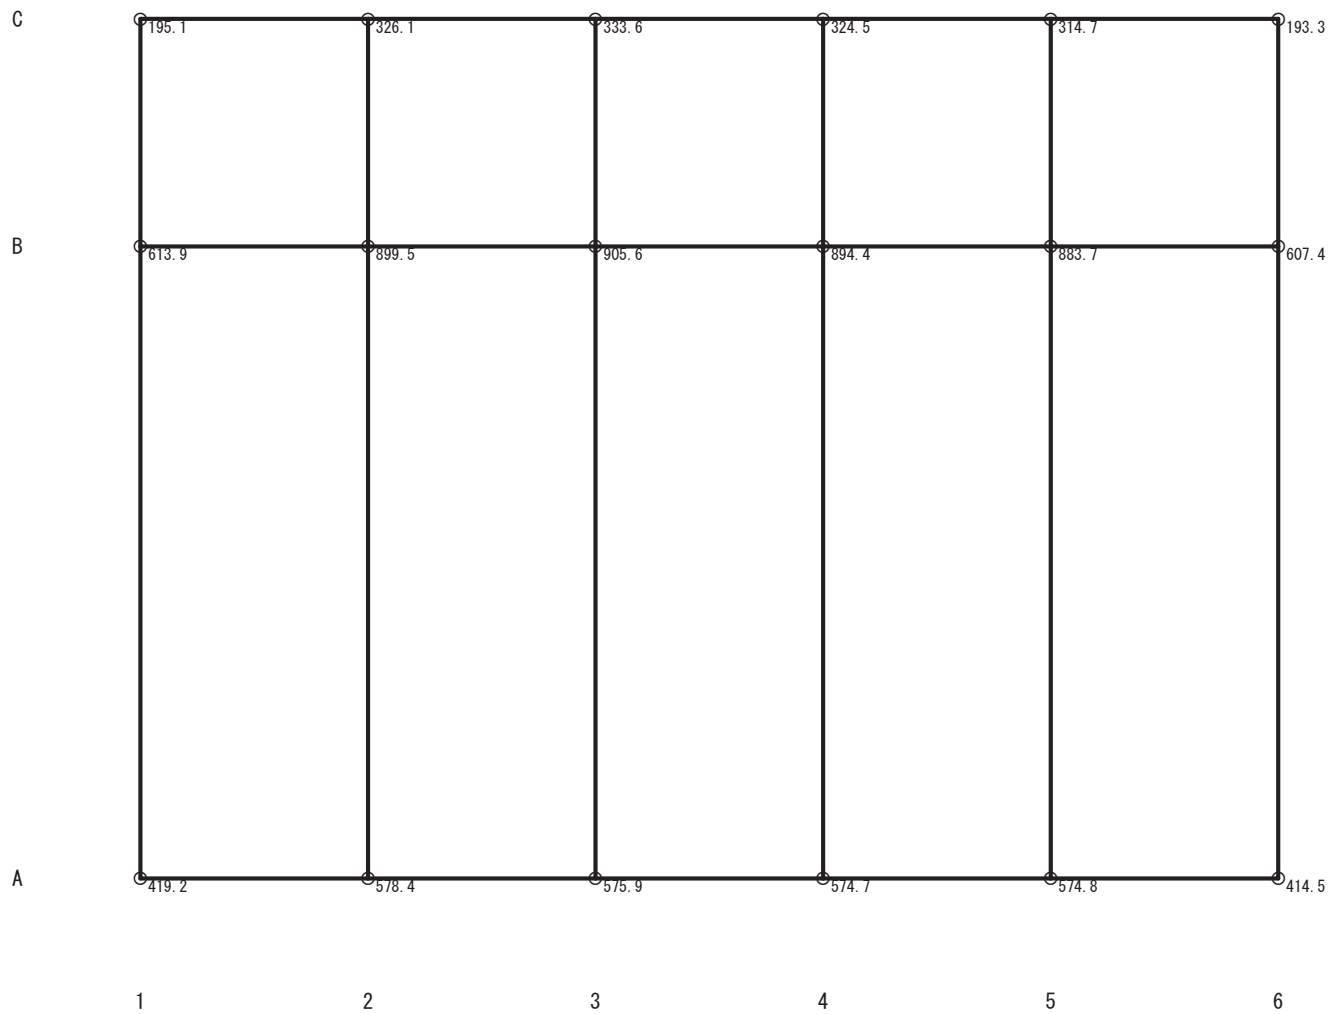


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1215. 19	(12. 6)	1215. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1773. 18	(18. 4)	1773. 18	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1793. 63	(18. 6)	1793. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1815. 14	(18. 9)	1815. 14	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1803. 97	(18. 7)	1803. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1228. 24	(12. 8)	1228. 24	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9629. 34	(100. 0)	9629. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

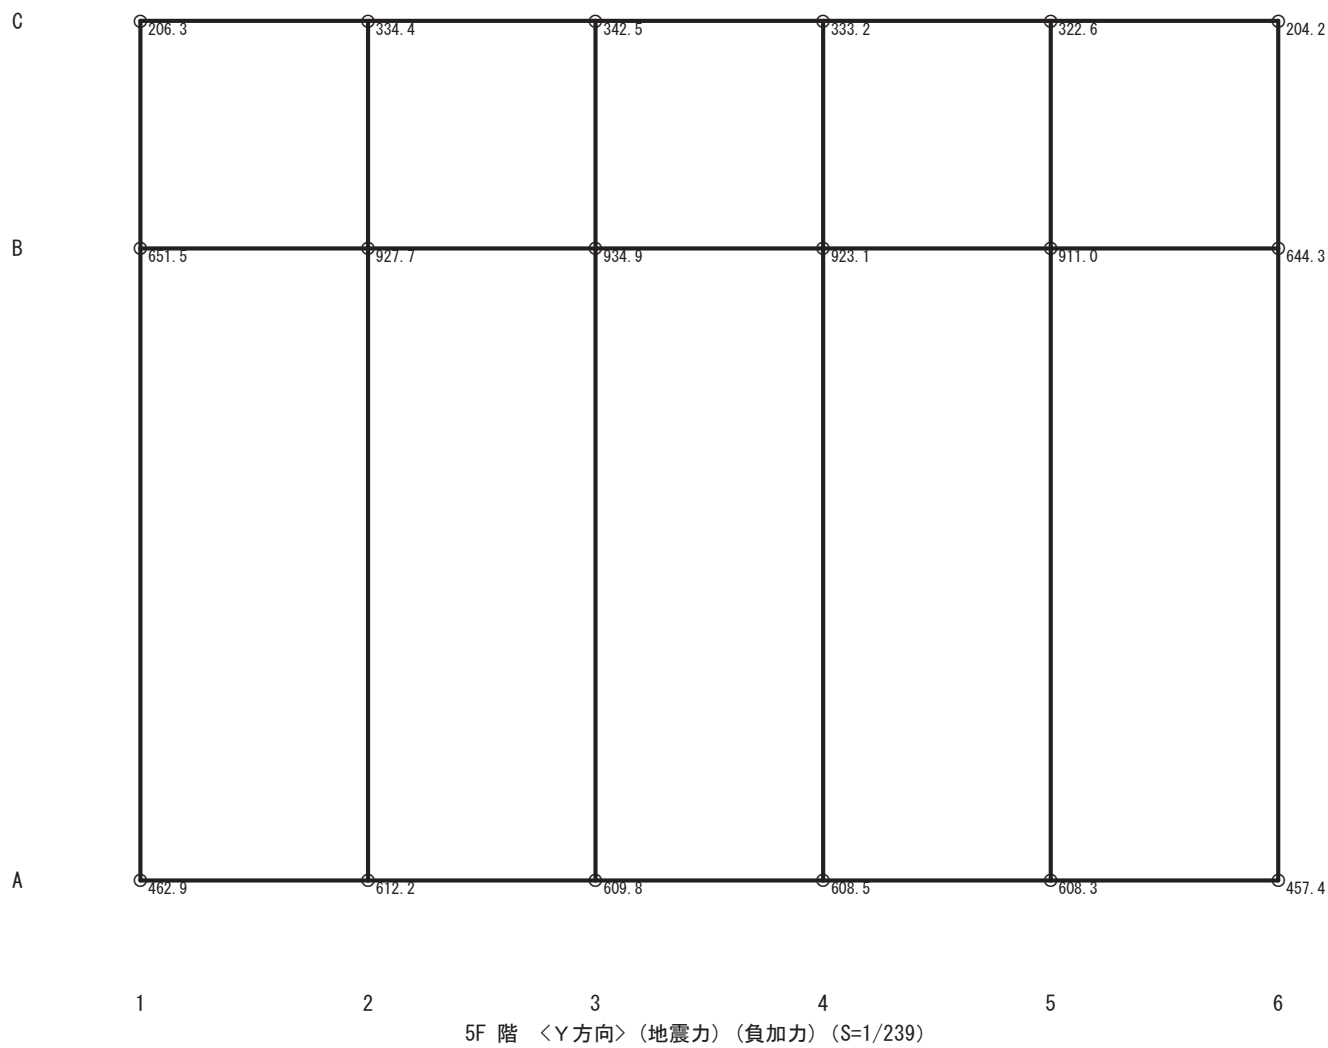


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1305.89	(12.9)	1305.89	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1841.92	(18.2)	1841.92	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1864.84	(18.5)	1864.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1887.15	(18.7)	1887.15	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1874.22	(18.6)	1874.22	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1320.66	(13.1)	1320.66	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10094.68	(100.0)	10094.68	0.00	(100.0)	(0.0)

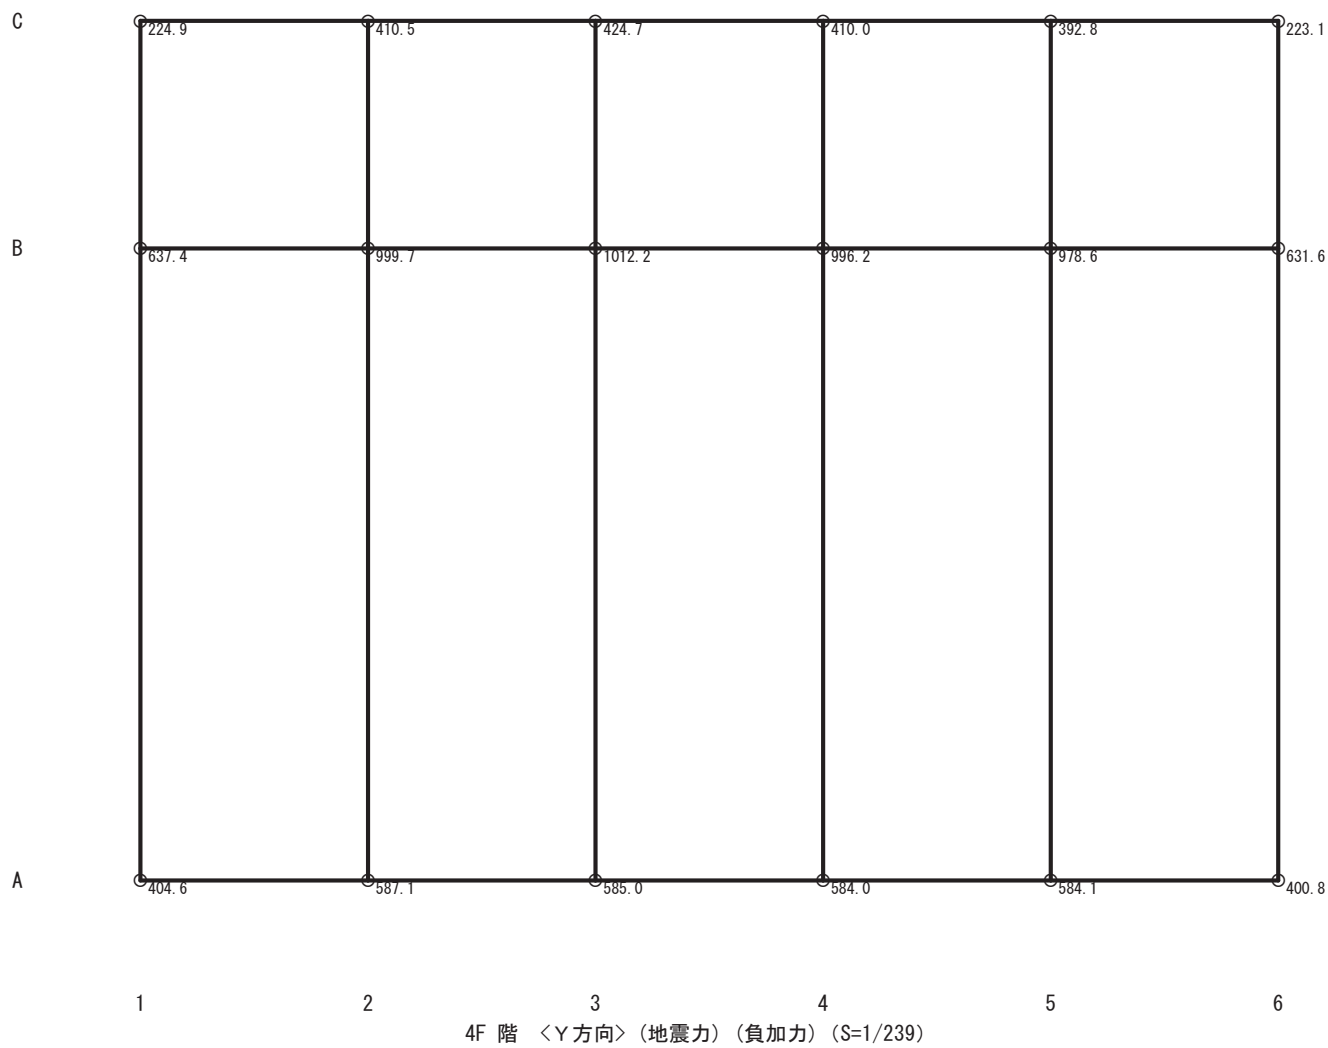


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1255.55	(12.0)	1255.55	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1955.49	(18.6)	1955.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1990.26	(19.0)	1990.26	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2021.83	(19.3)	2021.83	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1997.27	(19.0)	1997.27	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1266.94	(12.1)	1266.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10487.35	(100.0)	10487.35	0.00	(100.0)	(0.0)

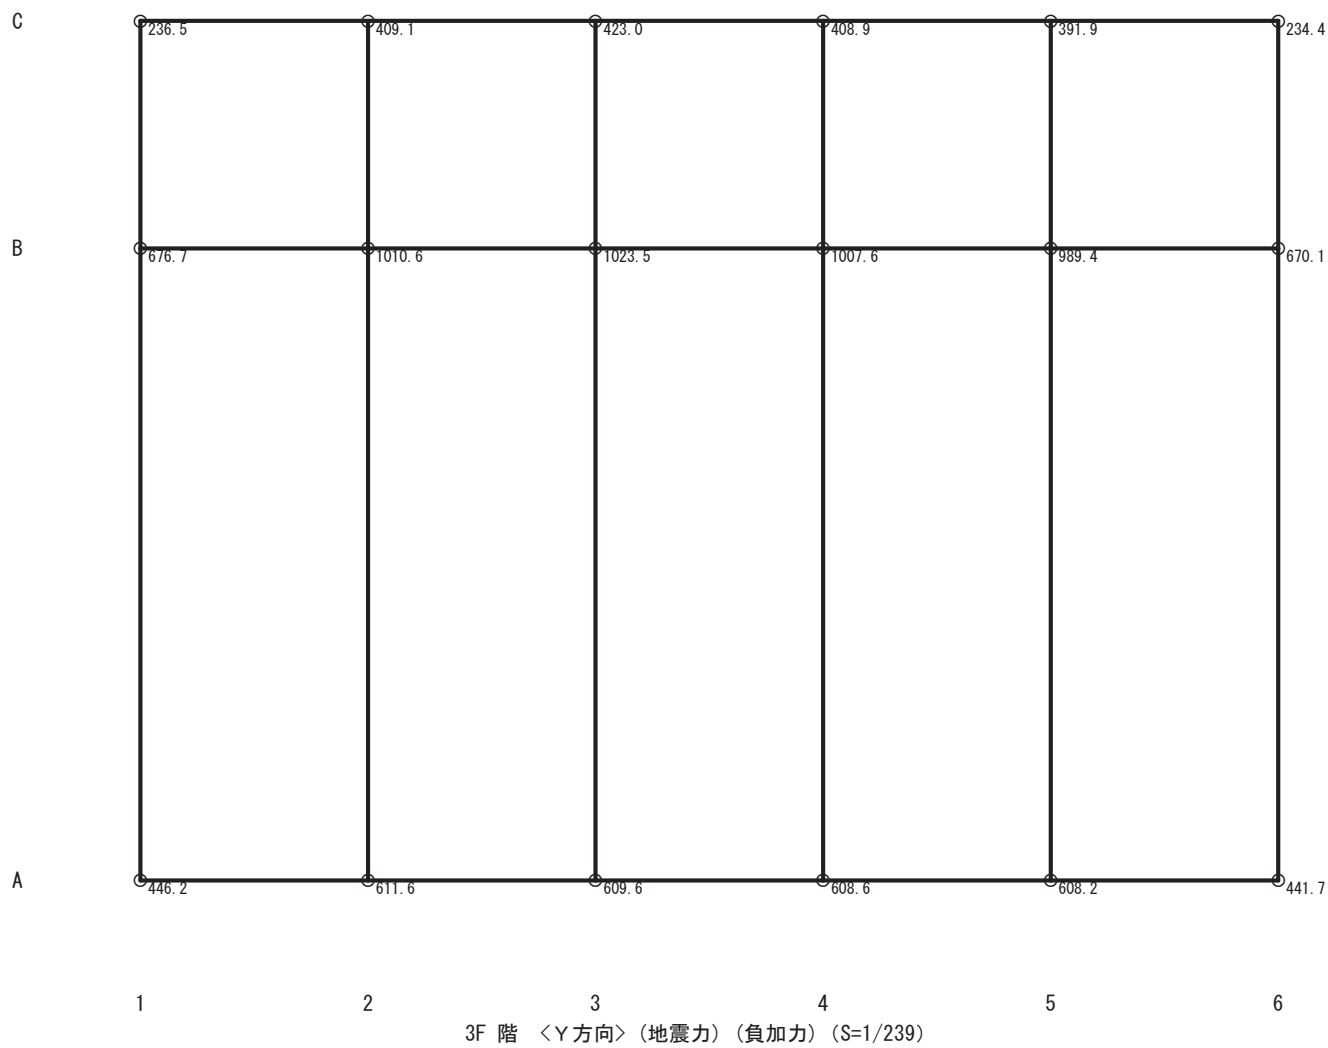

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1346.15	(12.5)	1346.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1989.58	(18.4)	1989.58	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2025.09	(18.7)	2025.09	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2056.04	(19.0)	2056.04	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2031.23	(18.8)	2031.23	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1359.47	(12.6)	1359.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10807.56	(100.0)	10807.56	0.00	(100.0)	(0.0)

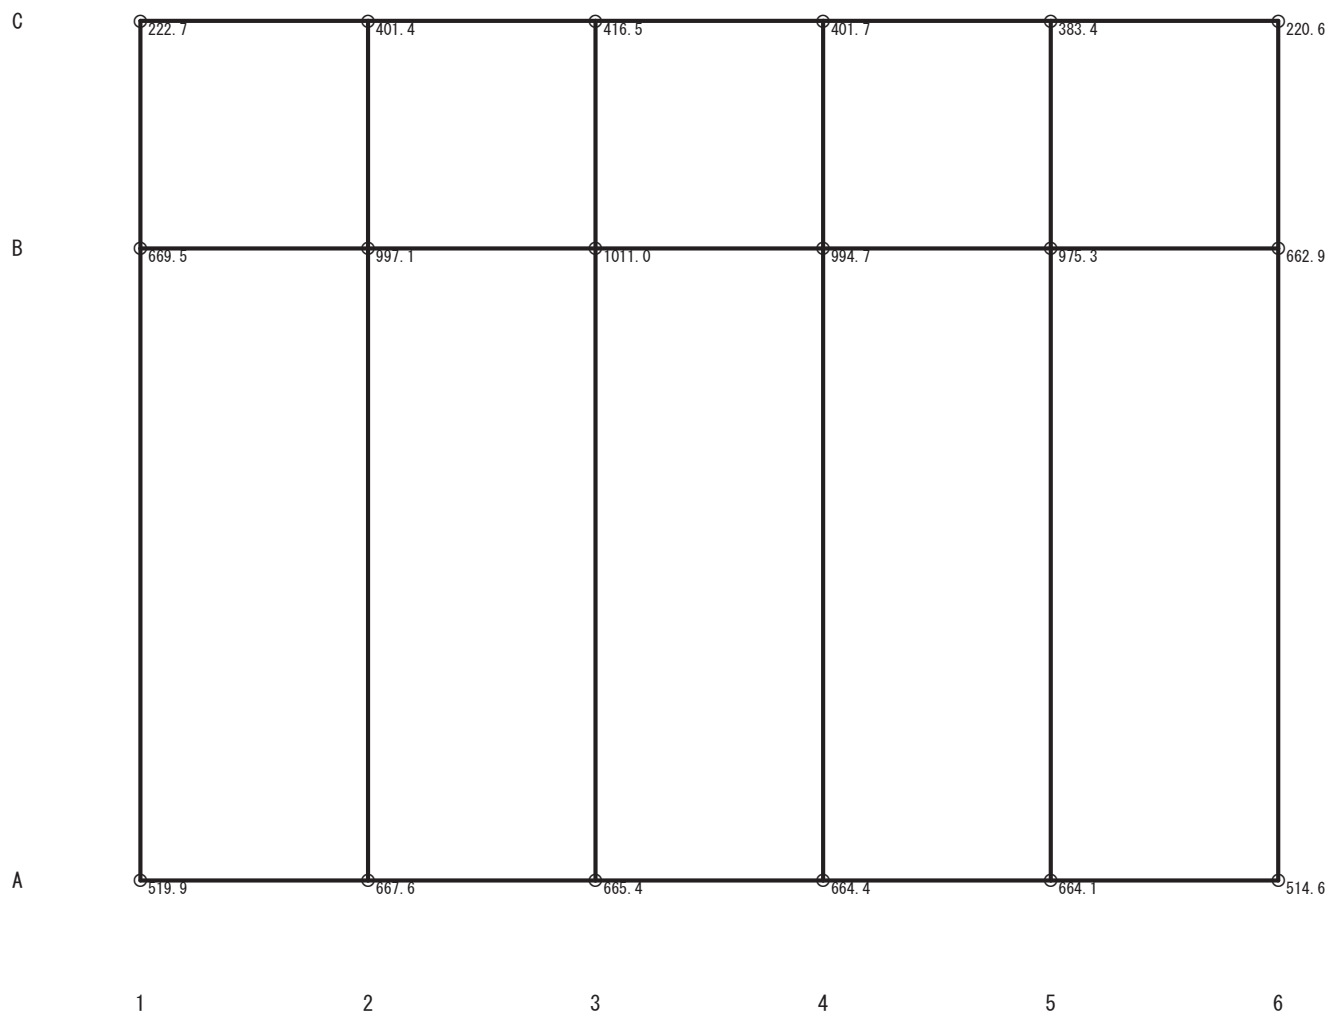

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1398. 07	(12. 6)	1398. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	2022. 78	(18. 3)	2022. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	2060. 82	(18. 6)	2060. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	2092. 80	(18. 9)	2092. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	2066. 06	(18. 7)	2066. 06	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1412. 01	(12. 8)	1412. 01	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11052. 54	(100. 0)	11052. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

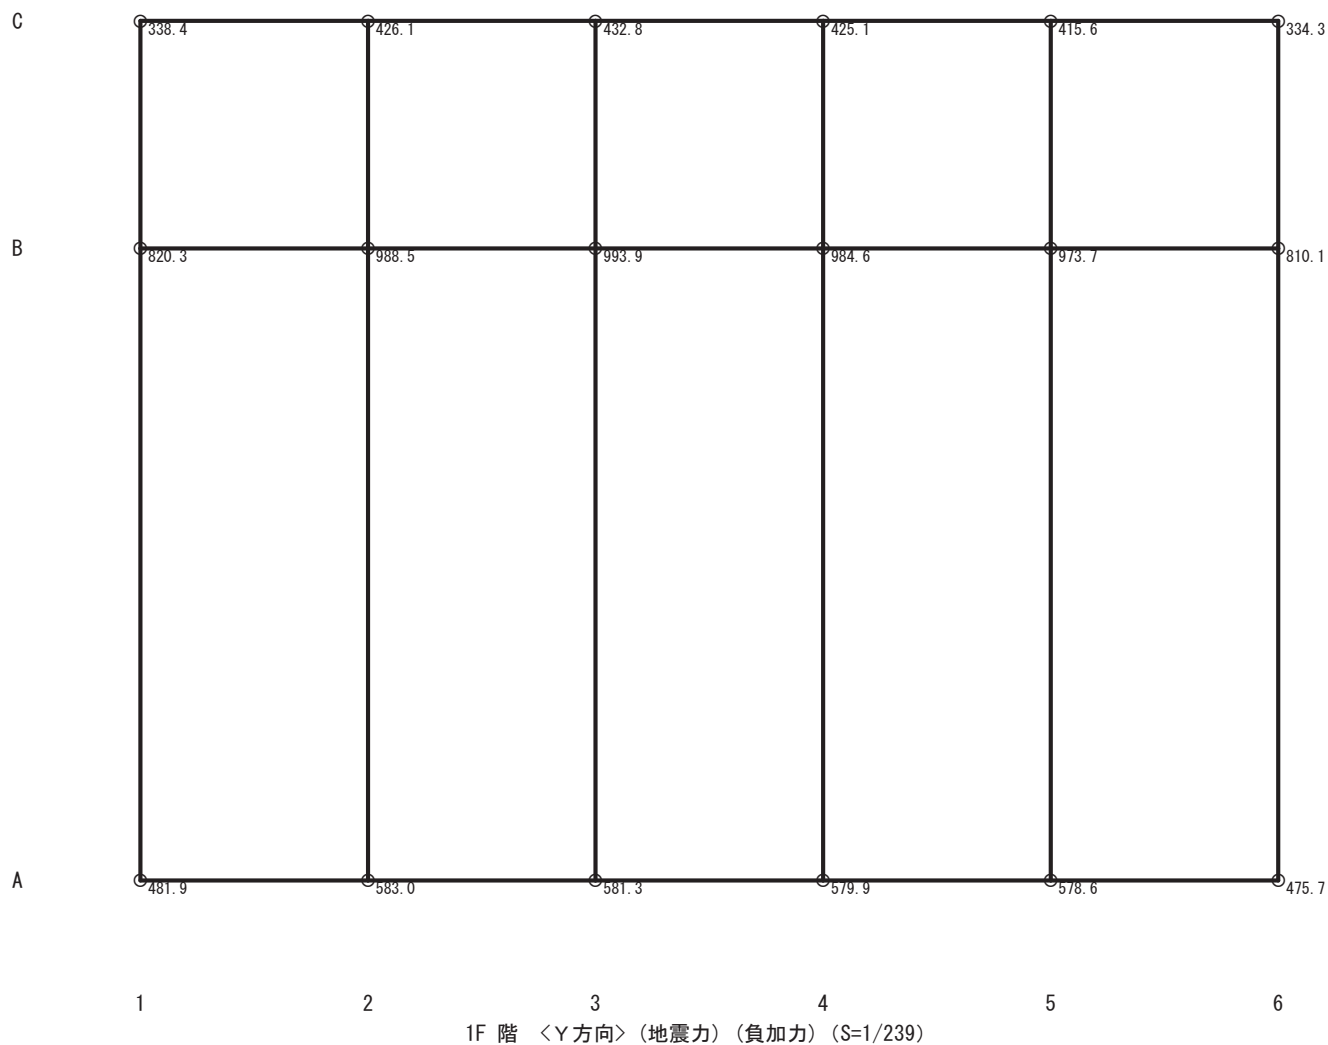

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1620.15	(14.4)	1620.15	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1967.92	(17.5)	1967.92	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1989.60	(17.7)	1989.60	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2007.97	(17.9)	2007.97	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1997.61	(17.8)	1997.61	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1640.66	(14.6)	1640.66	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11223.90	(100.0)	11223.90	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
14F	2734.05	2734.05	(100.0)	0.00	(0.0)	2734.05	0.00	2734.05
13F	4023.15	4023.15	(100.0)	0.00	(0.0)	4023.15	0.00	4023.15
12F	5124.40	5124.40	(100.0)	0.00	(0.0)	5124.40	0.00	5124.40
11F	6104.34	6104.34	(100.0)	0.00	(0.0)	6104.34	0.00	6104.34
10F	6977.52	6977.52	(100.0)	0.00	(0.0)	6977.52	0.00	6977.52
9F	7756.21	7756.21	(100.0)	0.00	(0.0)	7756.21	0.00	7756.21
8F	8461.96	8461.96	(100.0)	0.00	(0.0)	8461.96	0.00	8461.96
7F	9086.09	9086.09	(100.0)	0.00	(0.0)	9086.09	0.00	9086.09
6F	9629.34	9629.34	(100.0)	0.00	(0.0)	9629.34	0.00	9629.34
5F	10094.68	10094.68	(100.0)	0.00	(0.0)	10094.68	0.00	10094.68
4F	10487.35	10487.35	(100.0)	0.00	(0.0)	10487.35	0.00	10487.35
3F	10807.56	10807.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10807.56	0.00	10807.56
2F	11052.54	11052.54	(100.0)	0.00	(0.0)	11052.54	0.00	11052.54
1F	11223.90	11223.90	(100.0)	0.00	(0.0)	11223.90	0.00	11223.90

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
14F	A	1	0.8929	400.0	1/447
13F	A	1	1.2238	400.0	1/326
12F	A	1	1.4361	400.0	1/278
11F	A	1	1.5473	400.0	1/258
10F	A	1	1.6953	400.0	1/235
9F	A	1	1.7314	400.0	1/231
8F	A	1	1.5538	400.0	1/257
7F	A	1	1.6108	400.0	1/248
6F	A	1	1.6681	400.0	1/239
5F	A	1	1.6965	400.0	1/235
4F	A	1	1.5785	400.0	1/253
3F	A	1	1.5432	400.0	1/259
2F	A	1	1.3820	400.0	1/289
1F	A	1	0.8168	400.0	1/489

A-3.3 (柱せん断力／負担分) 割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$


N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)


C_i : 層せん断力係数


Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)


*** は柱のせん断力が0の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

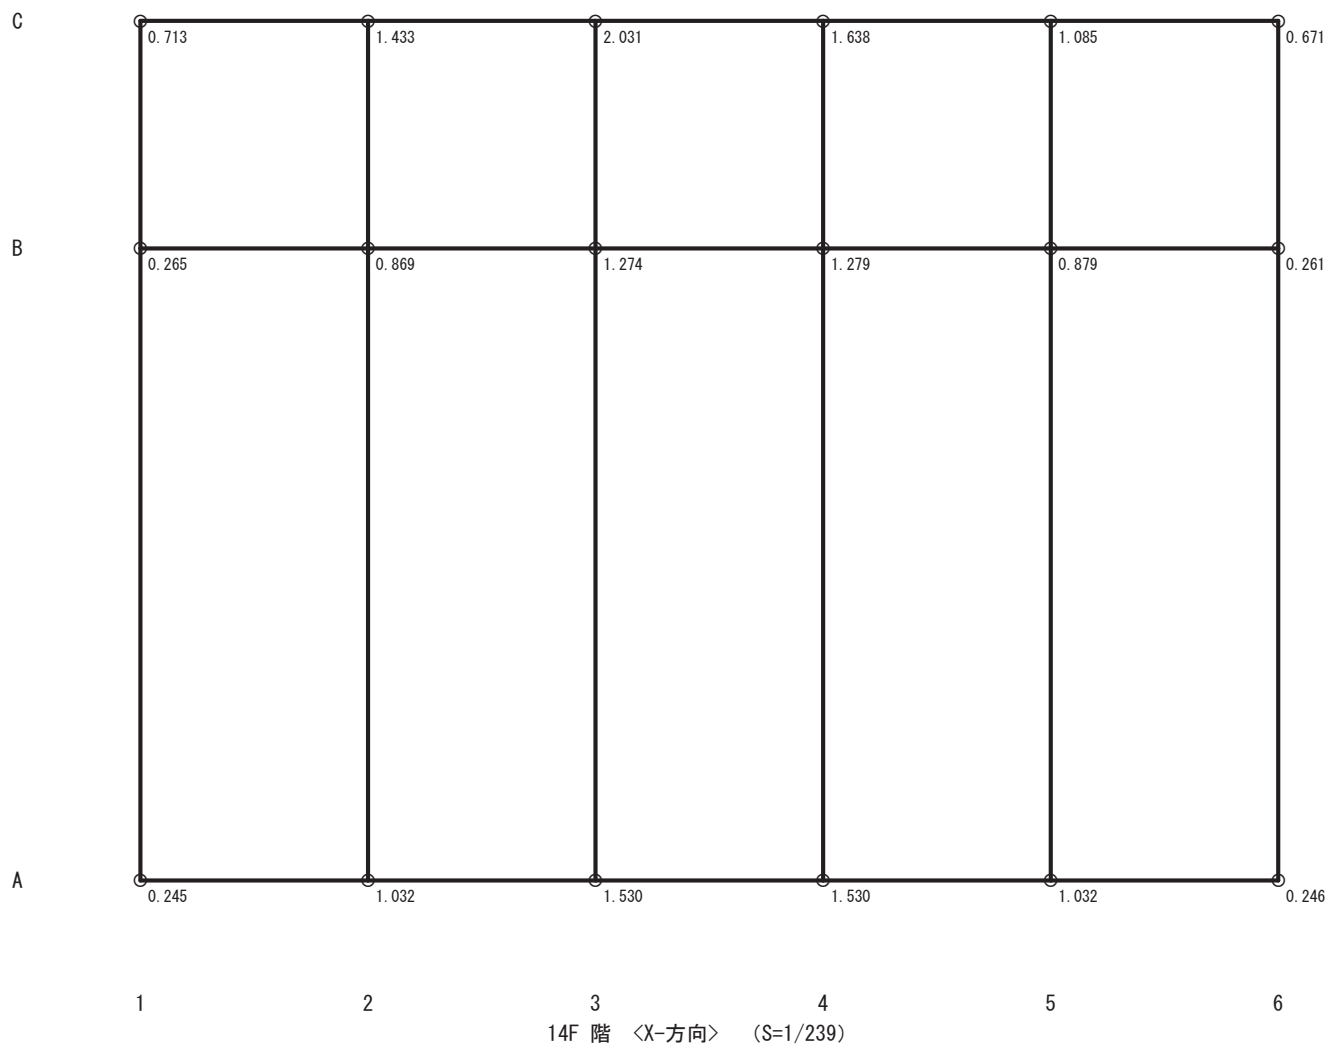


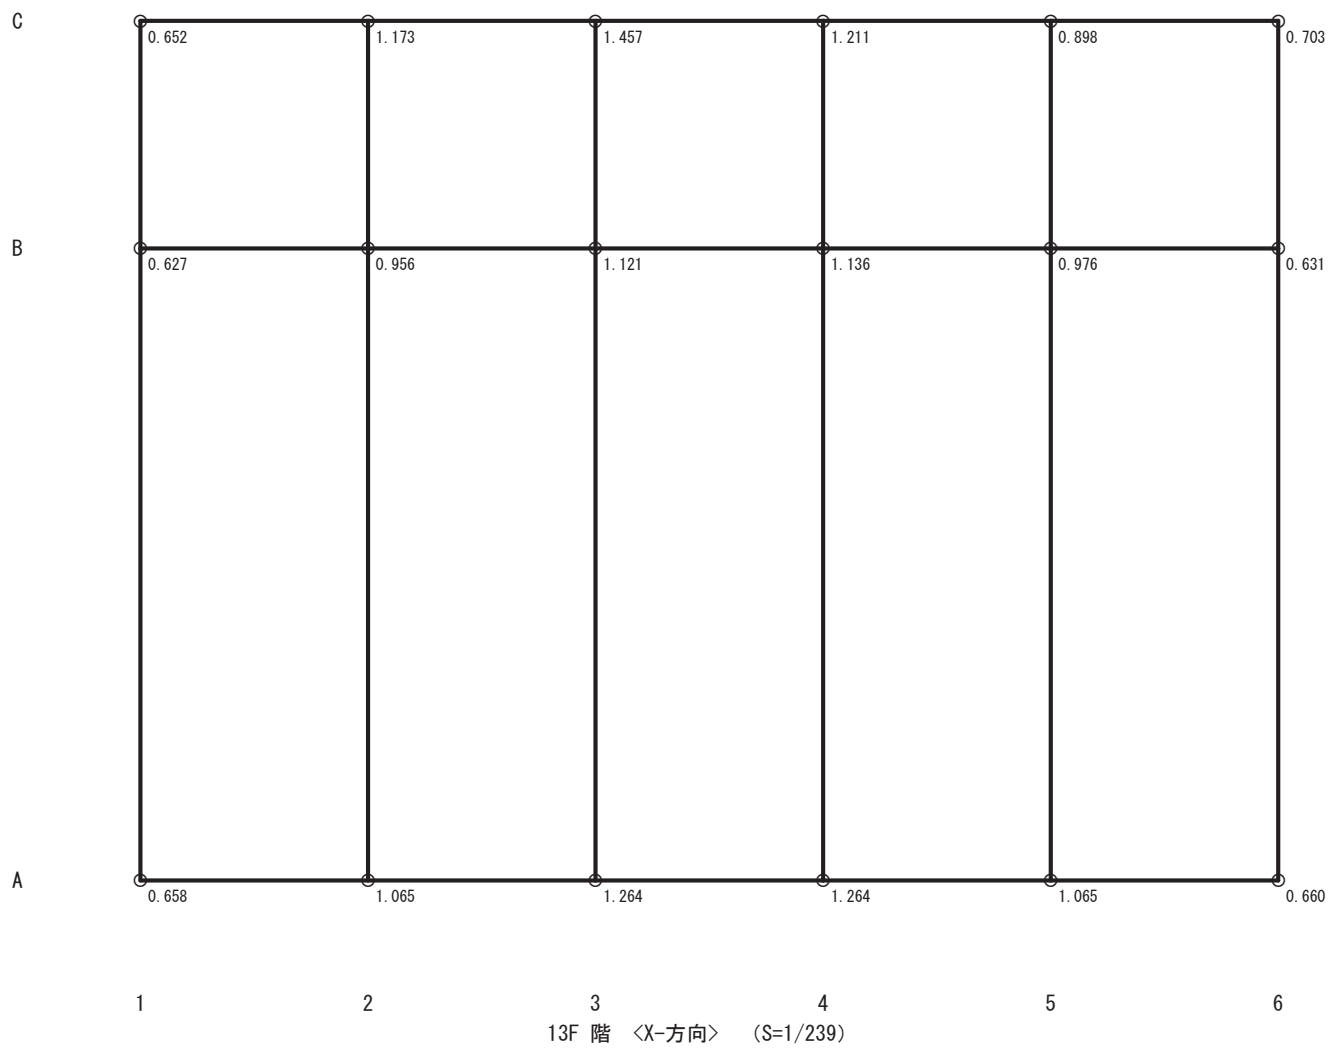


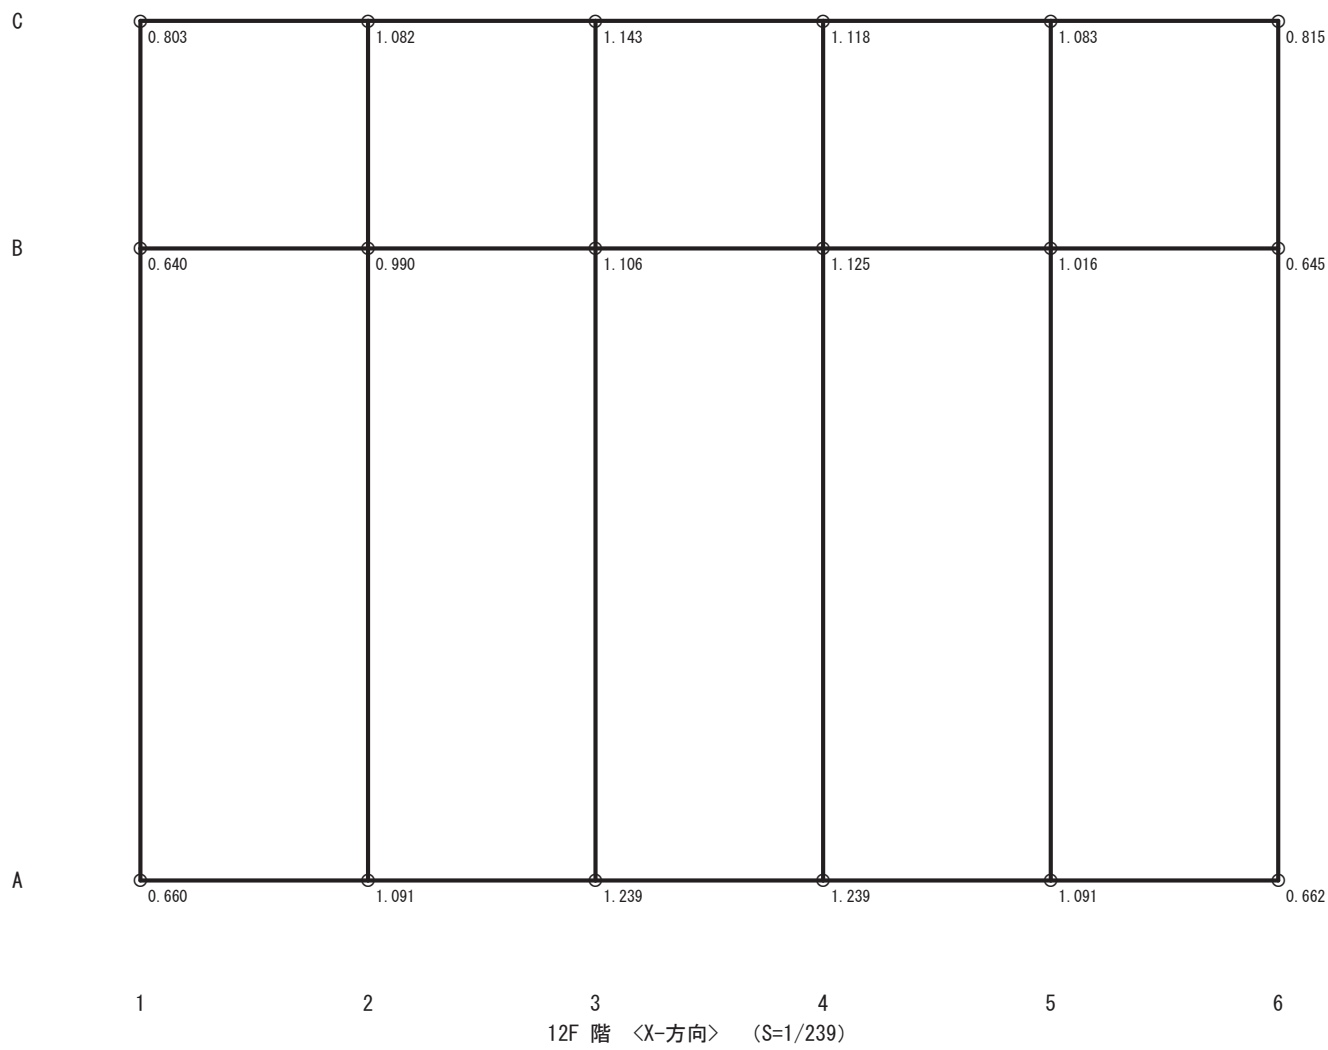


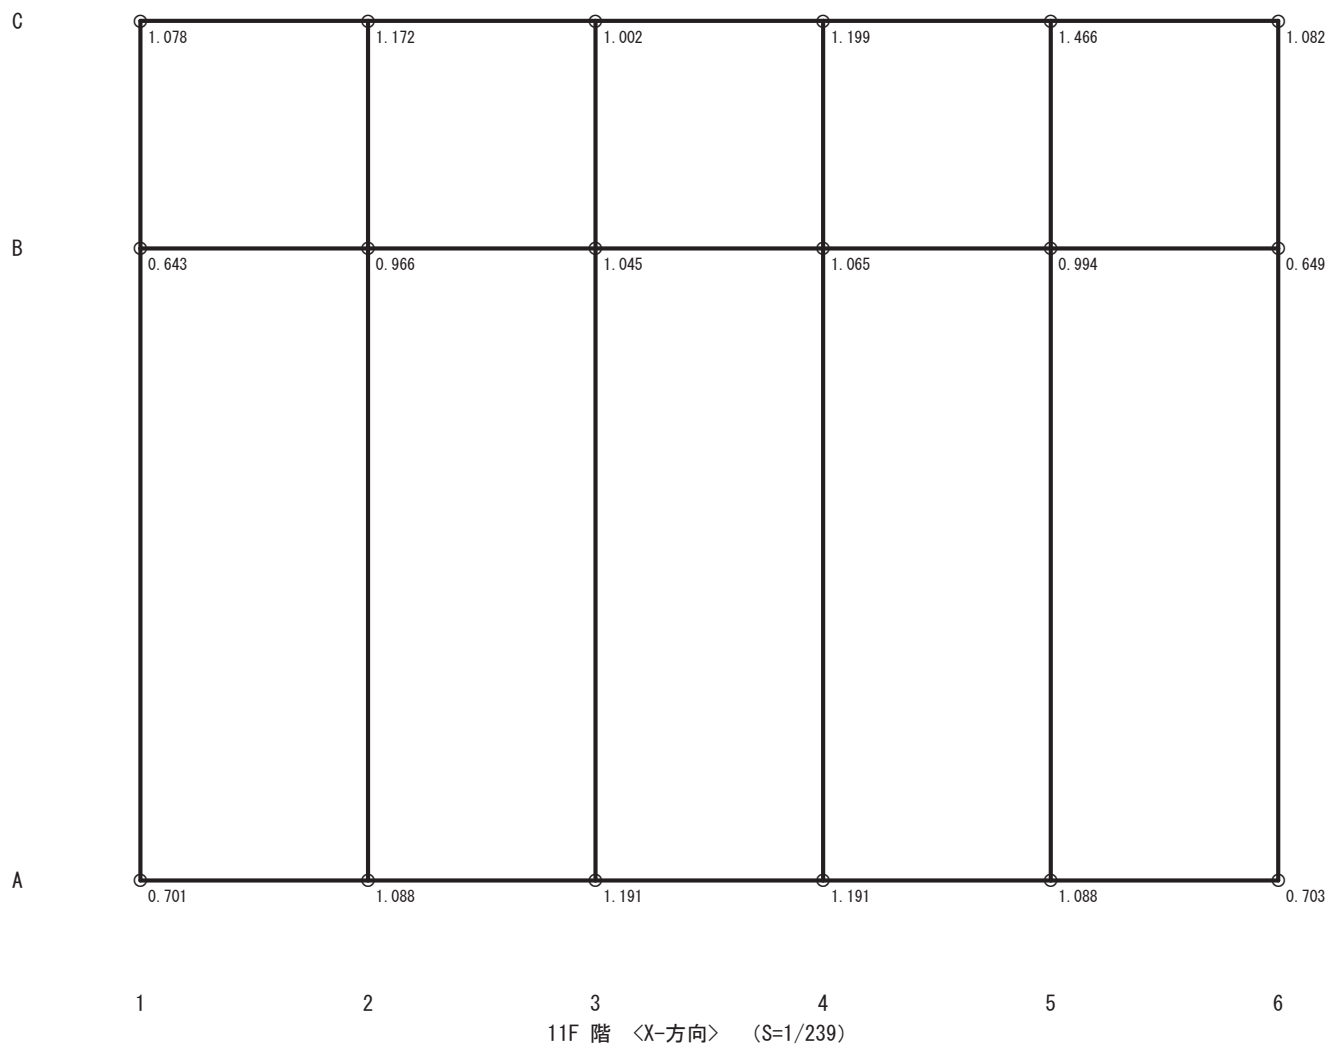


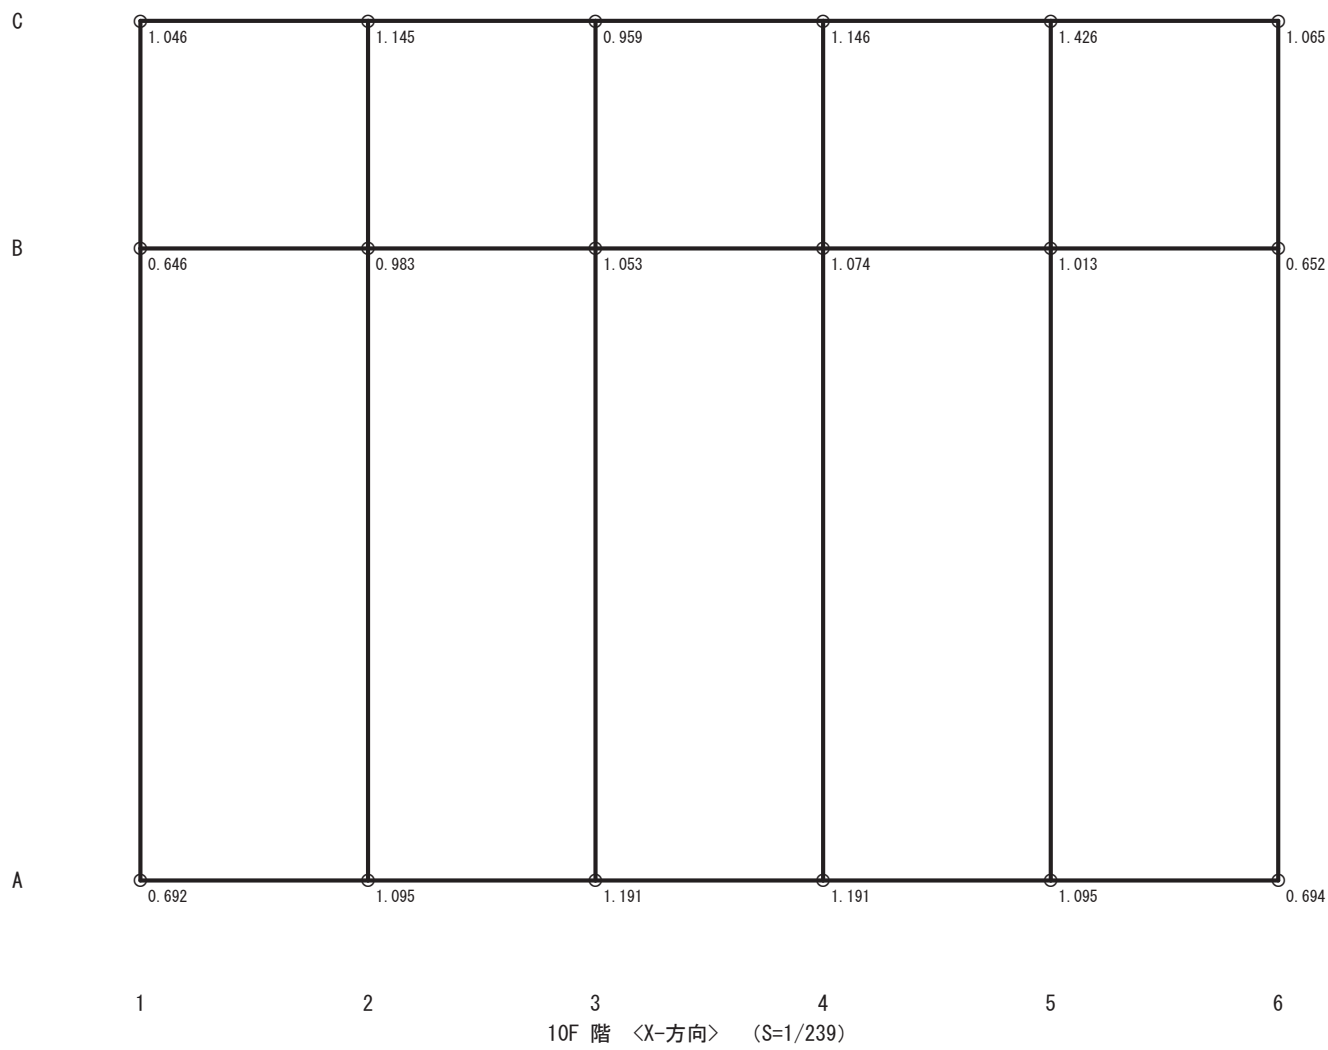


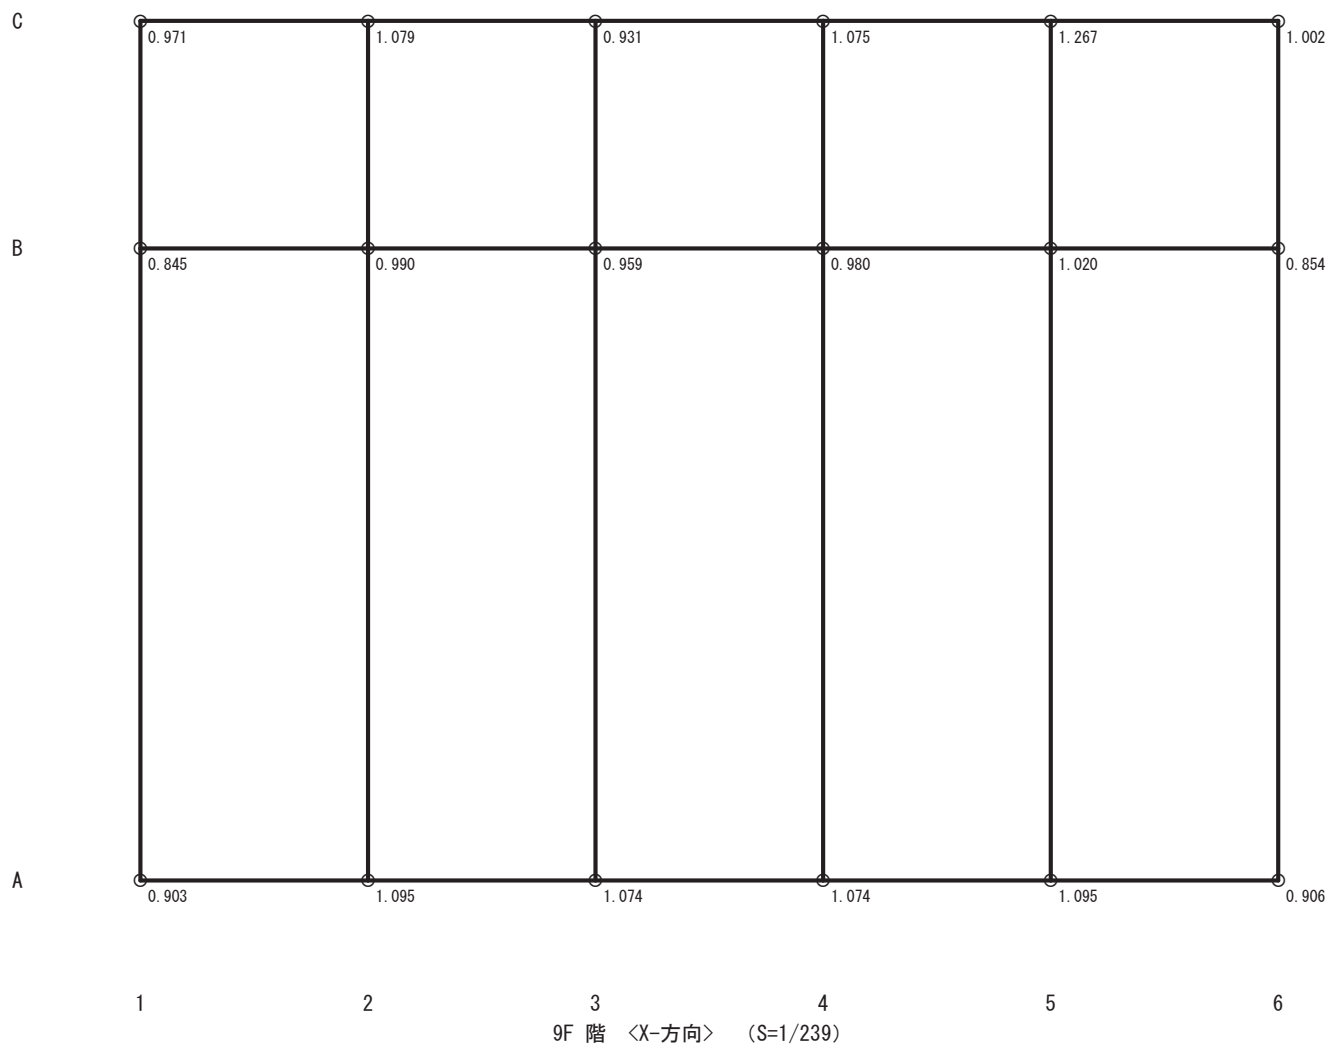


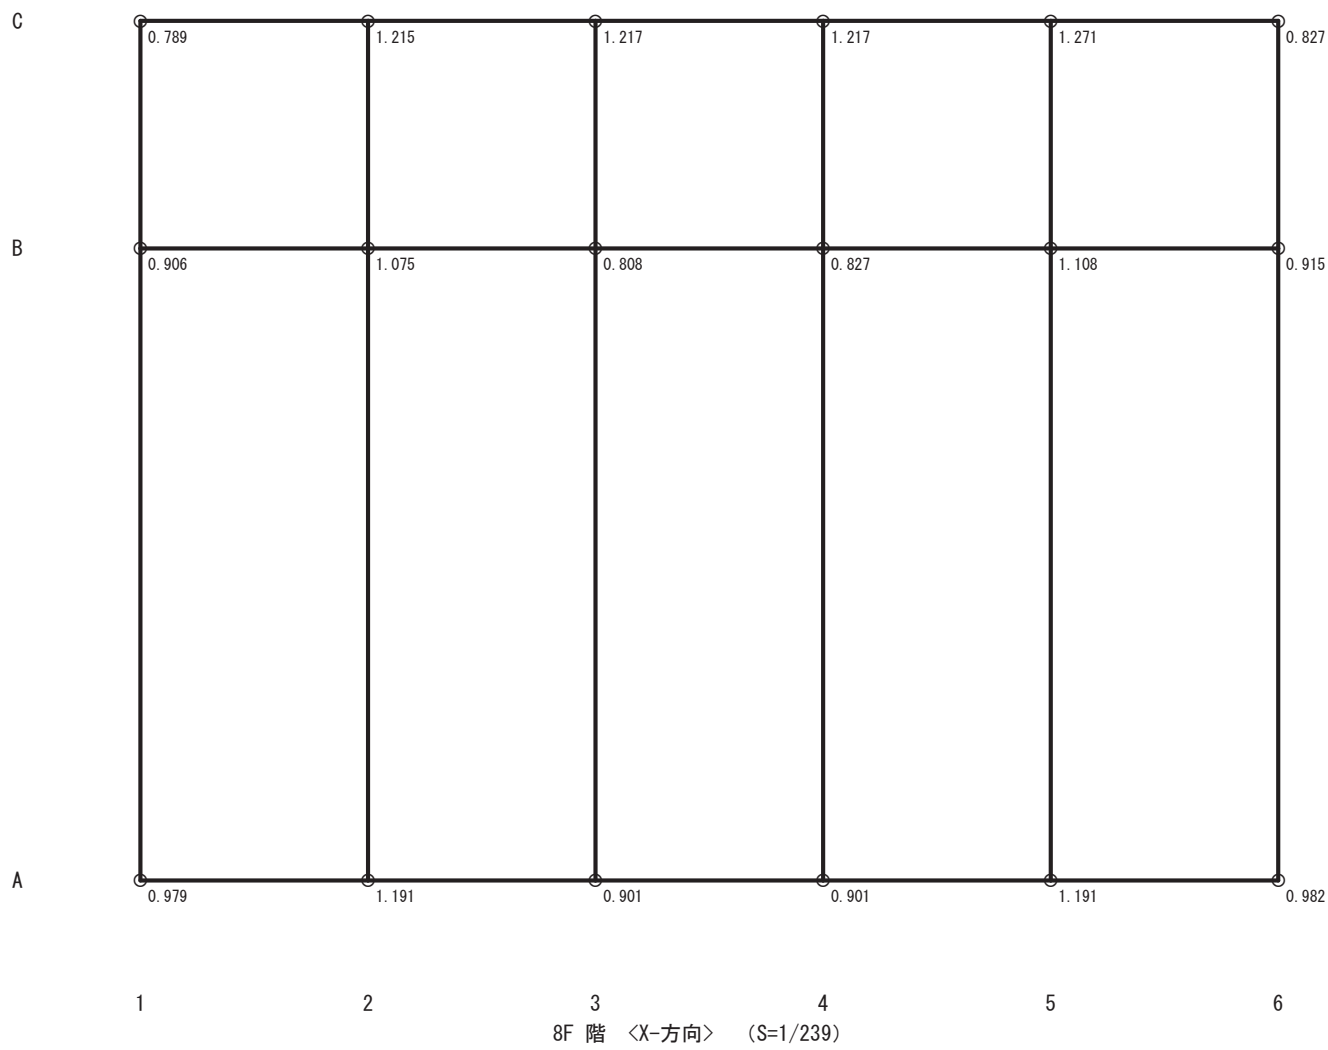


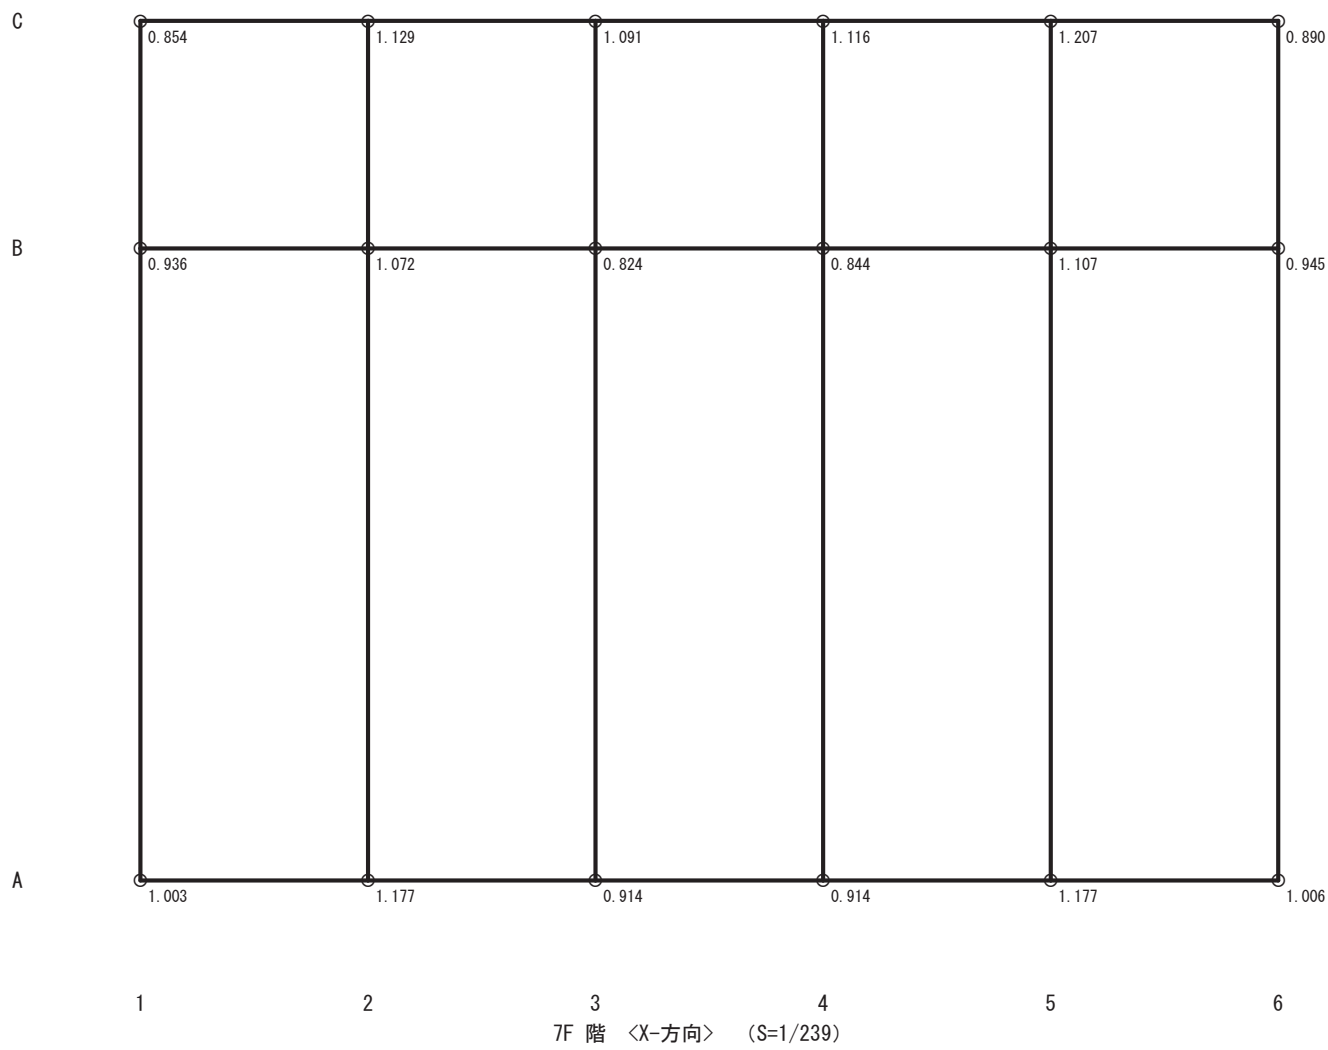


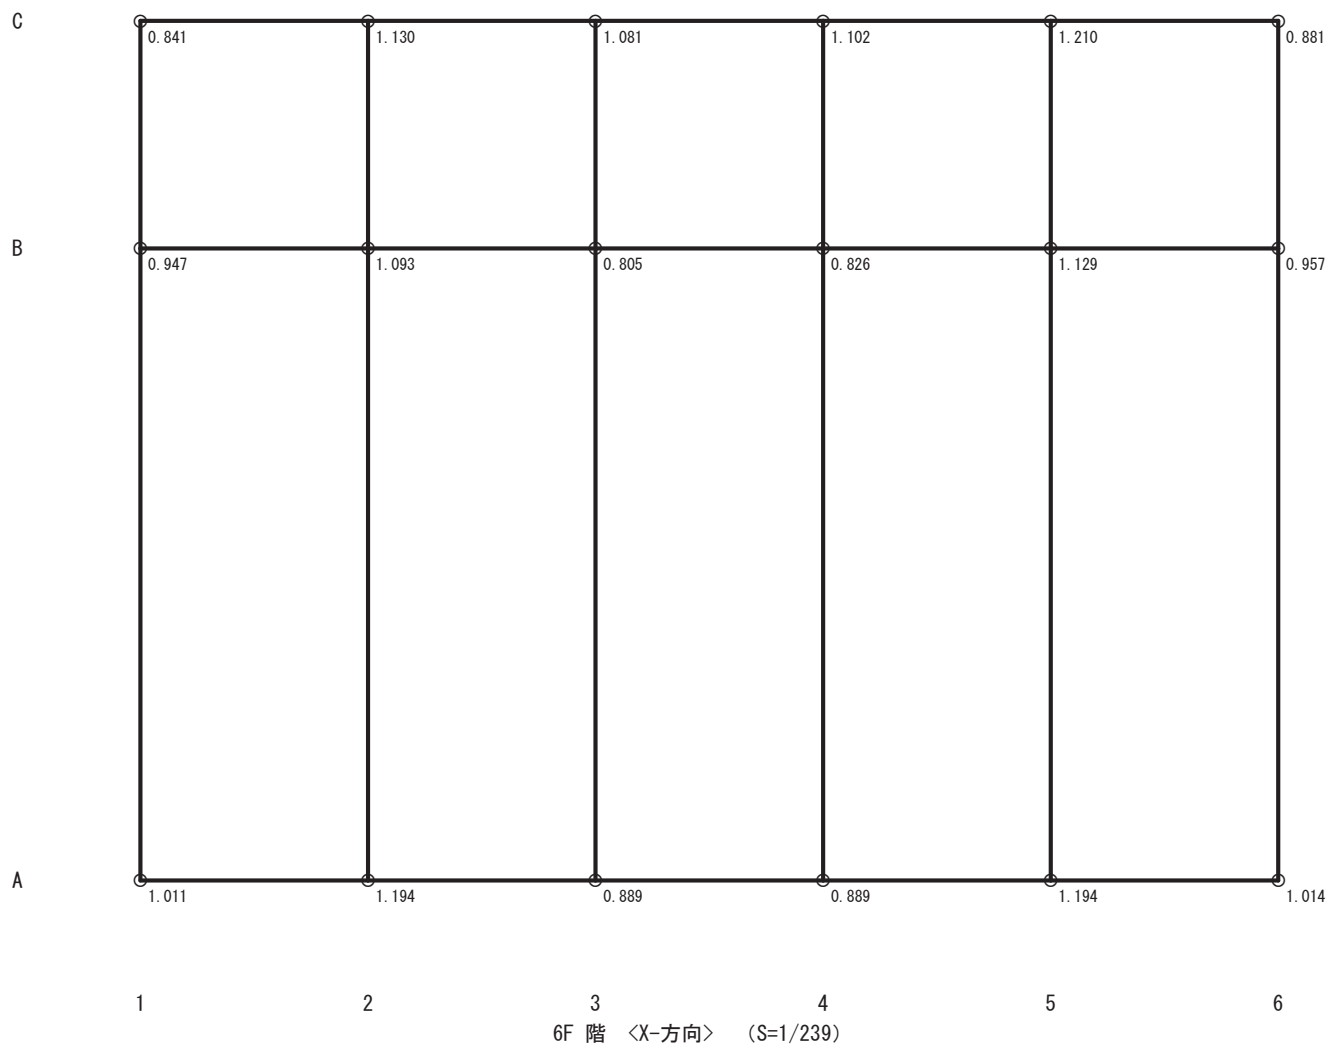


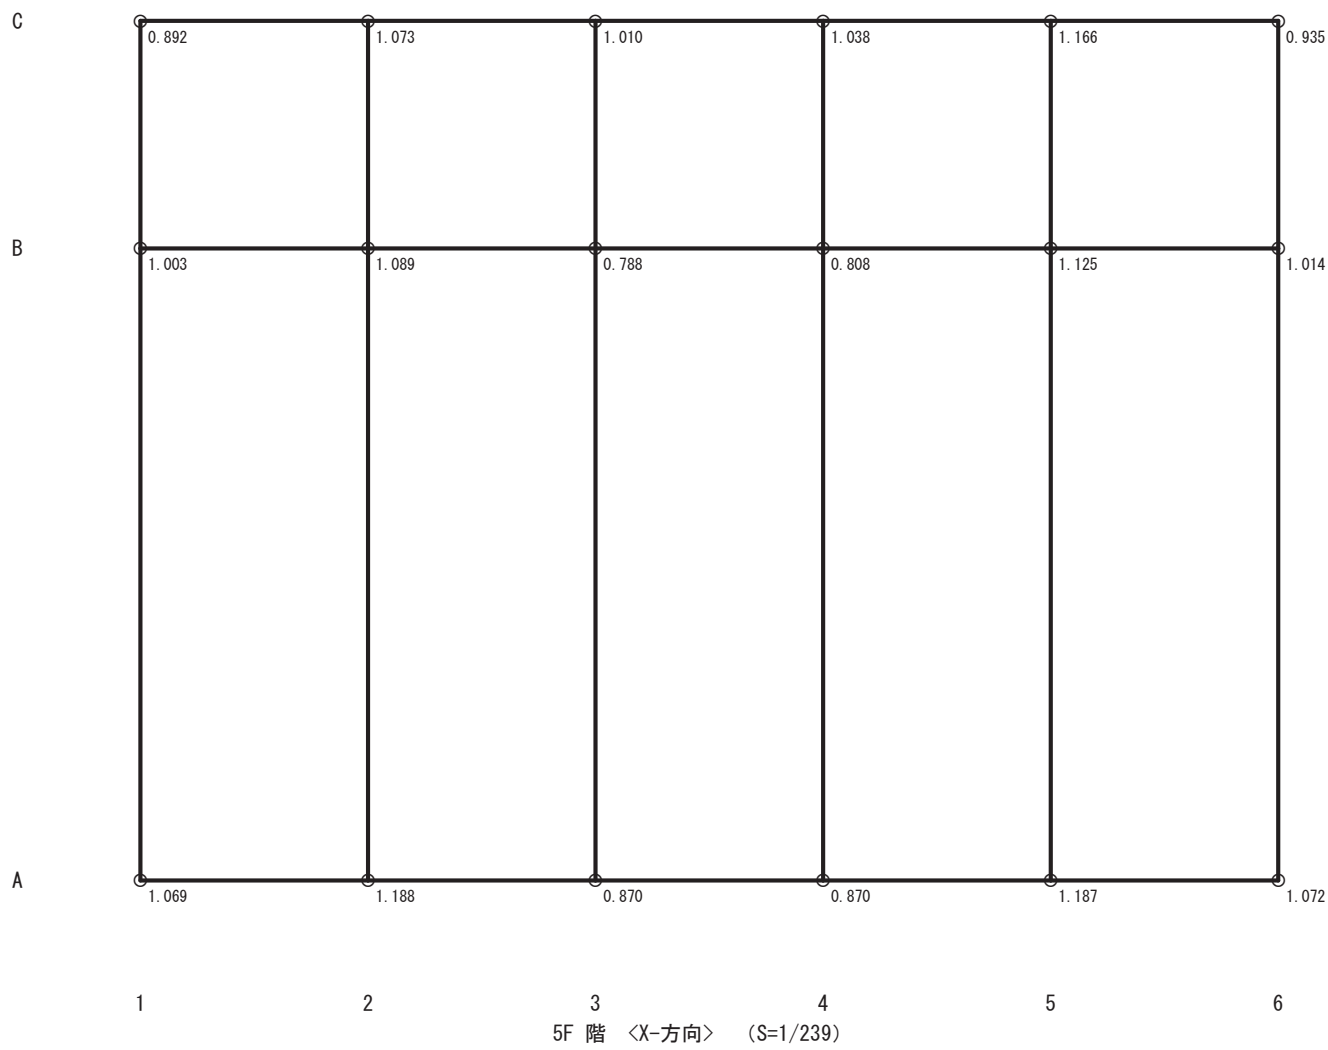


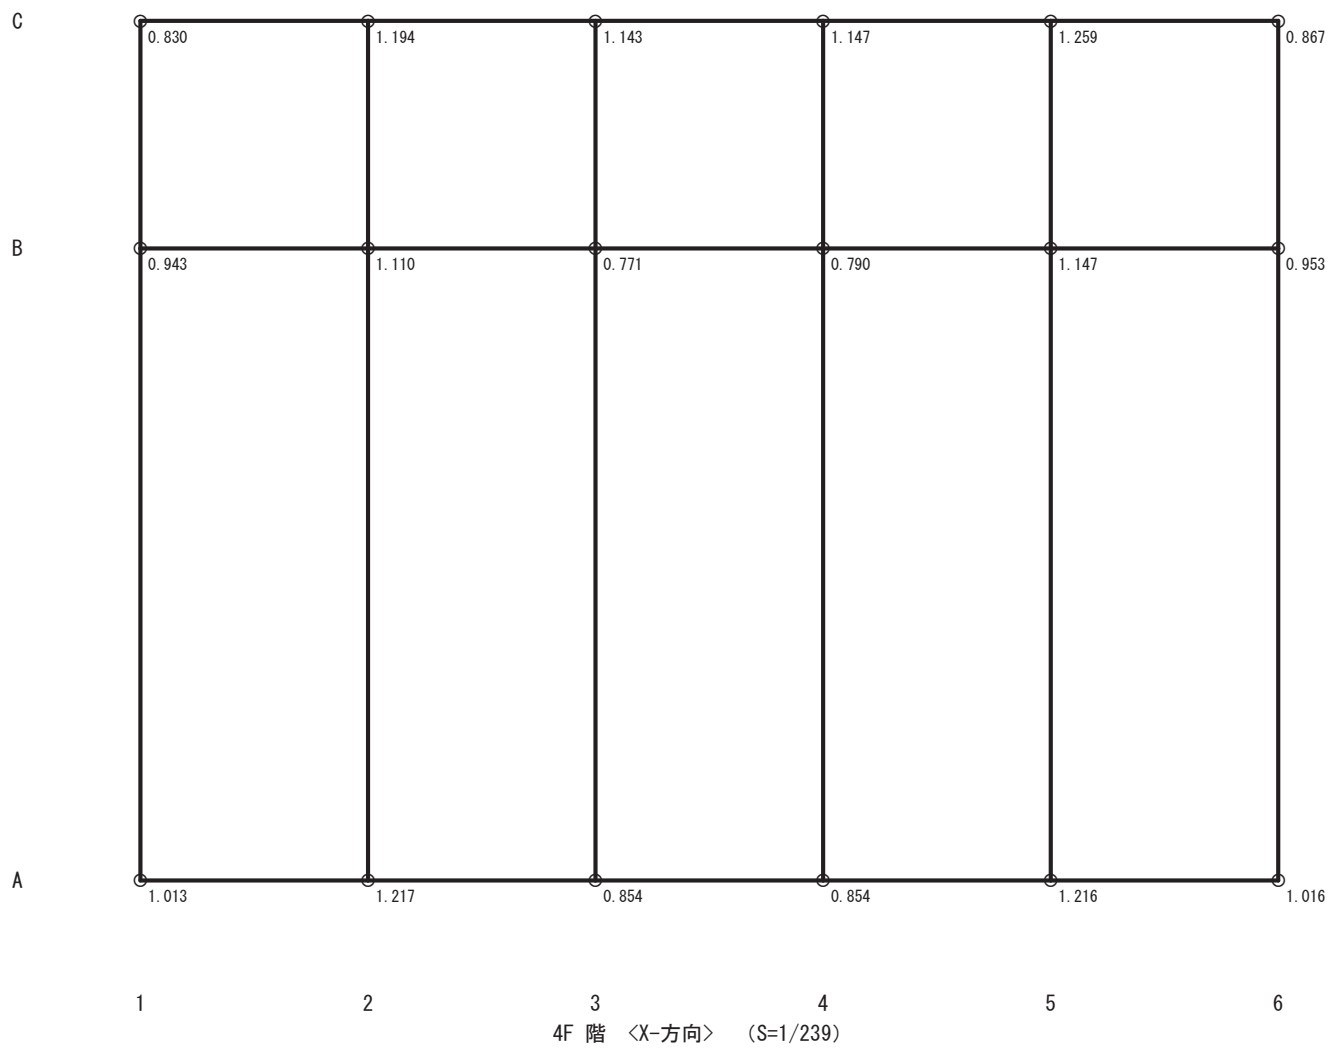


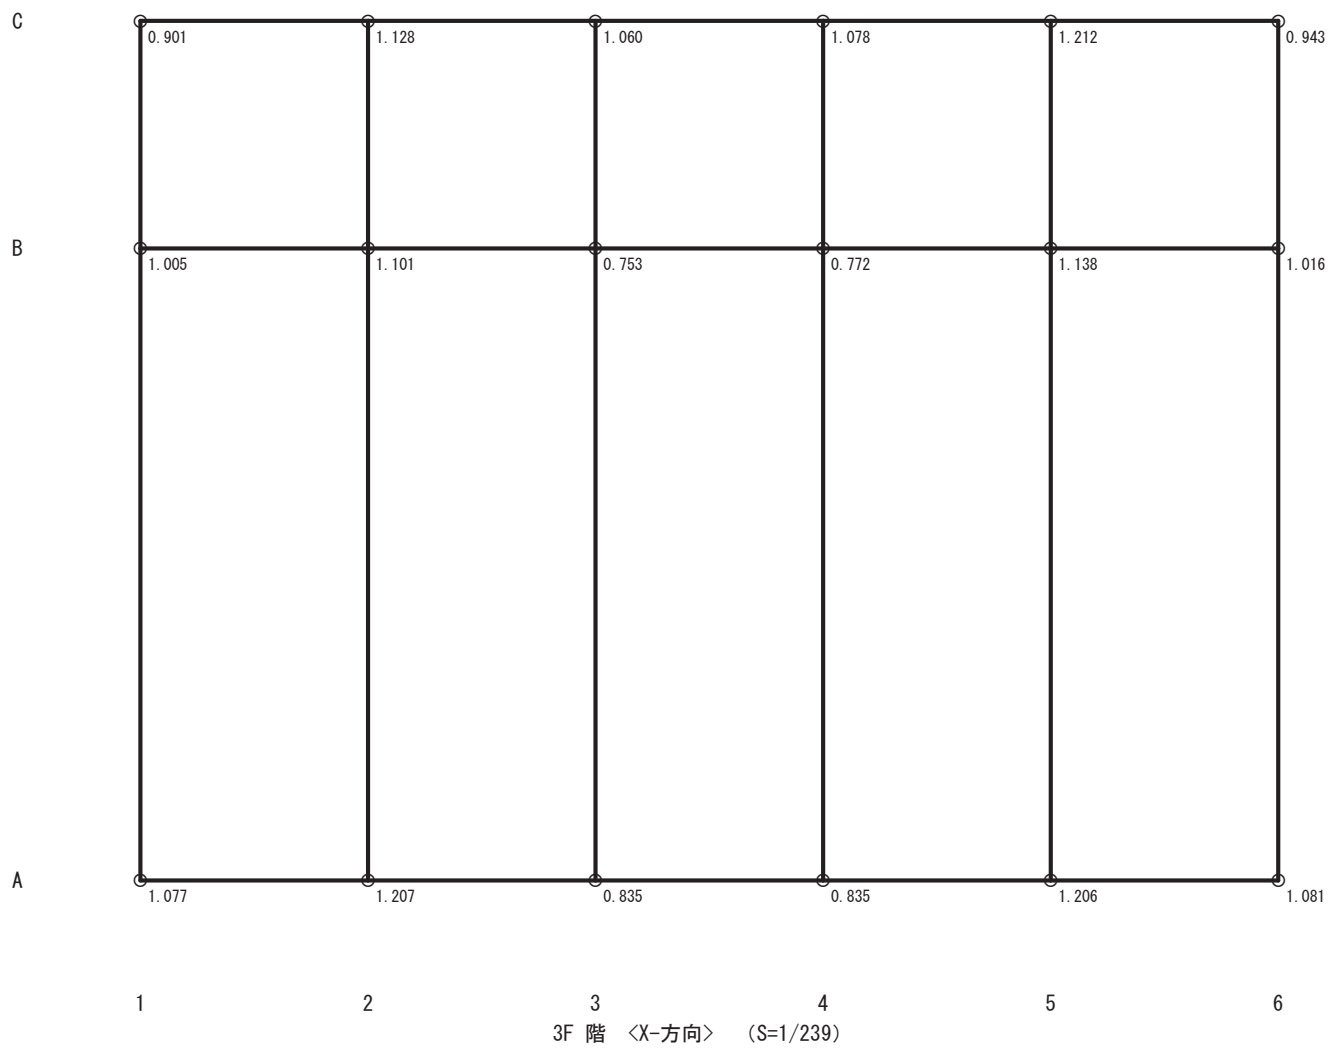


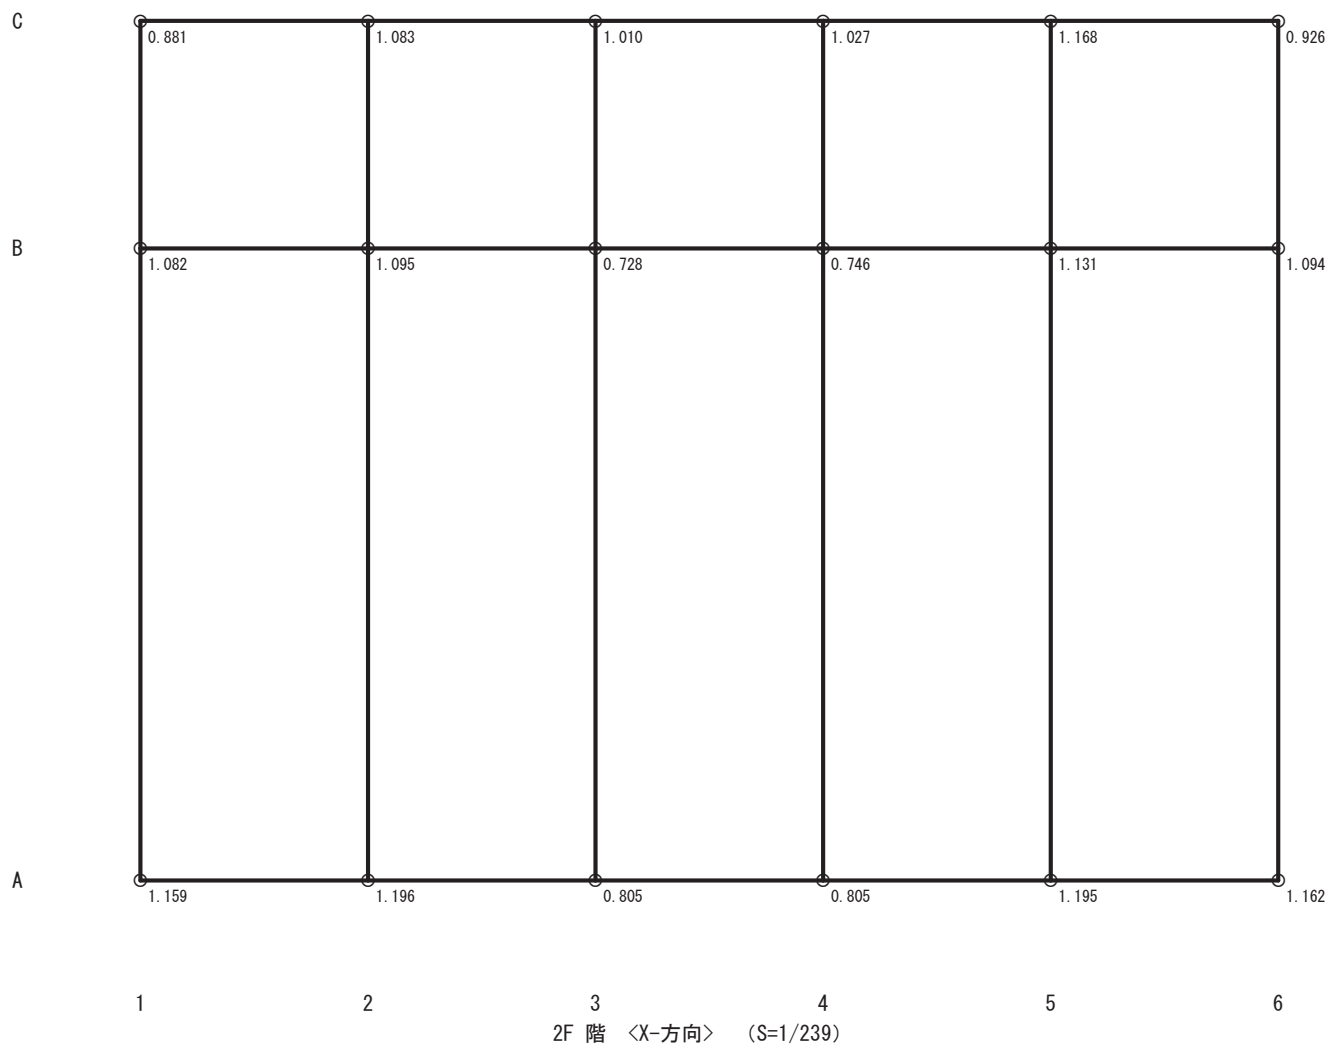


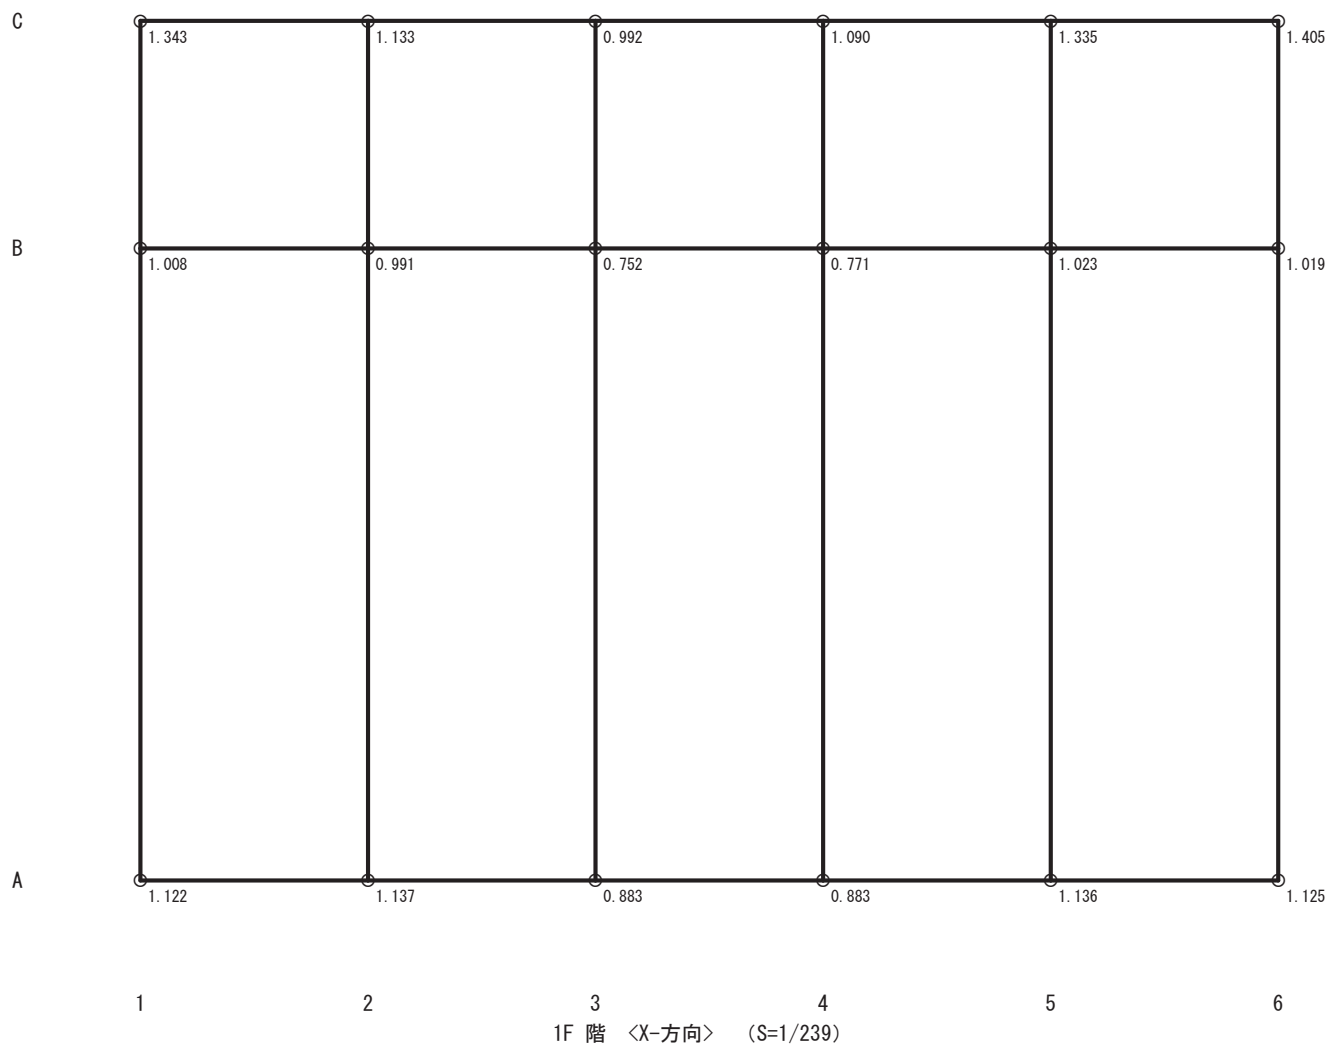


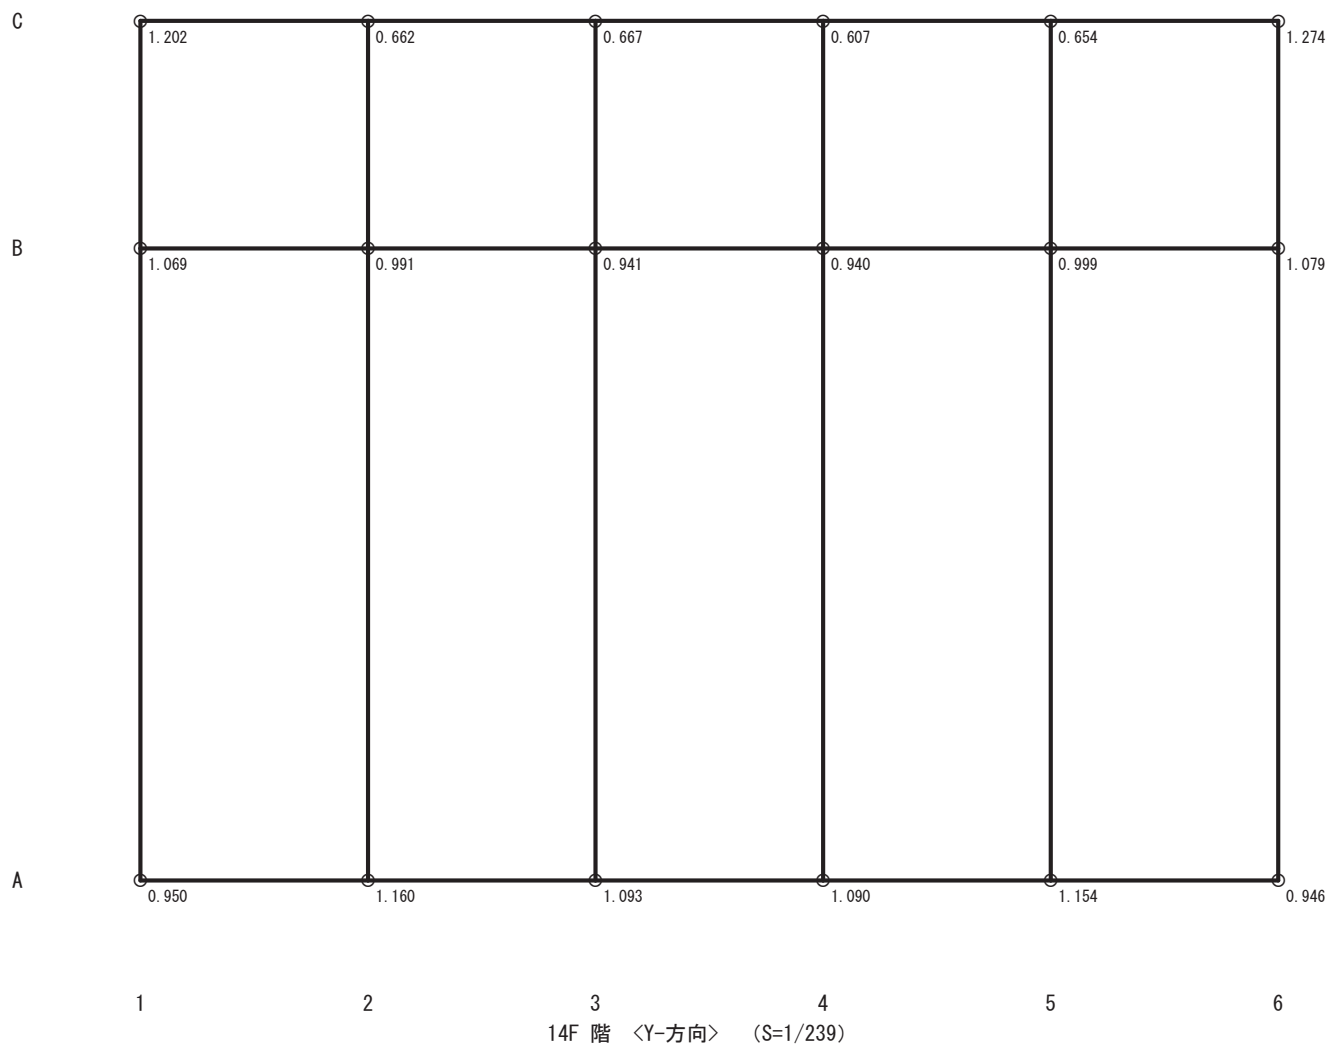


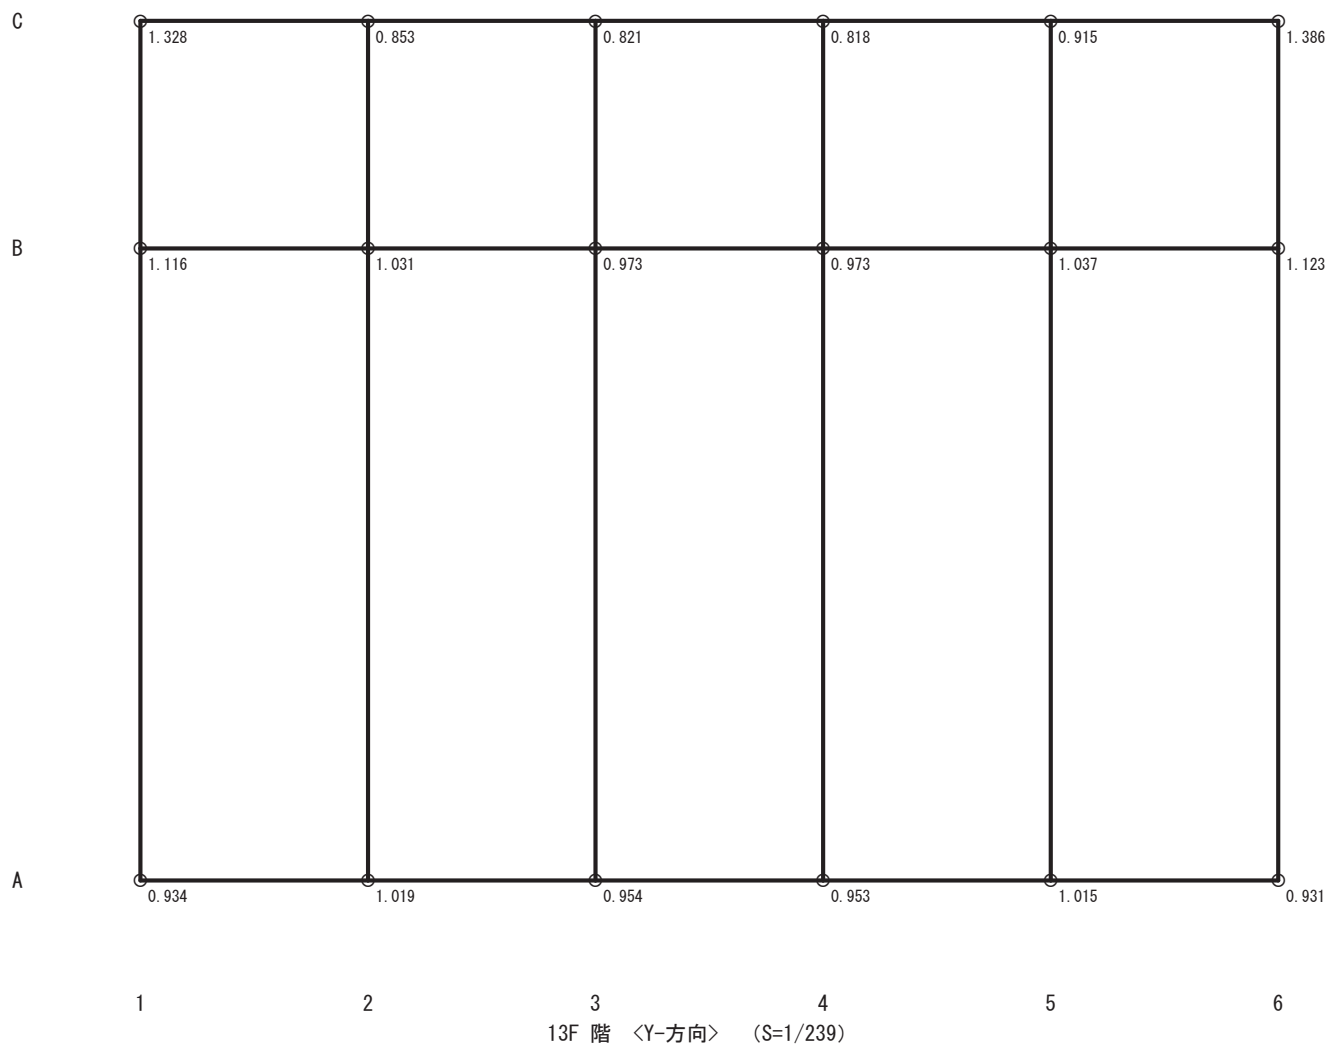


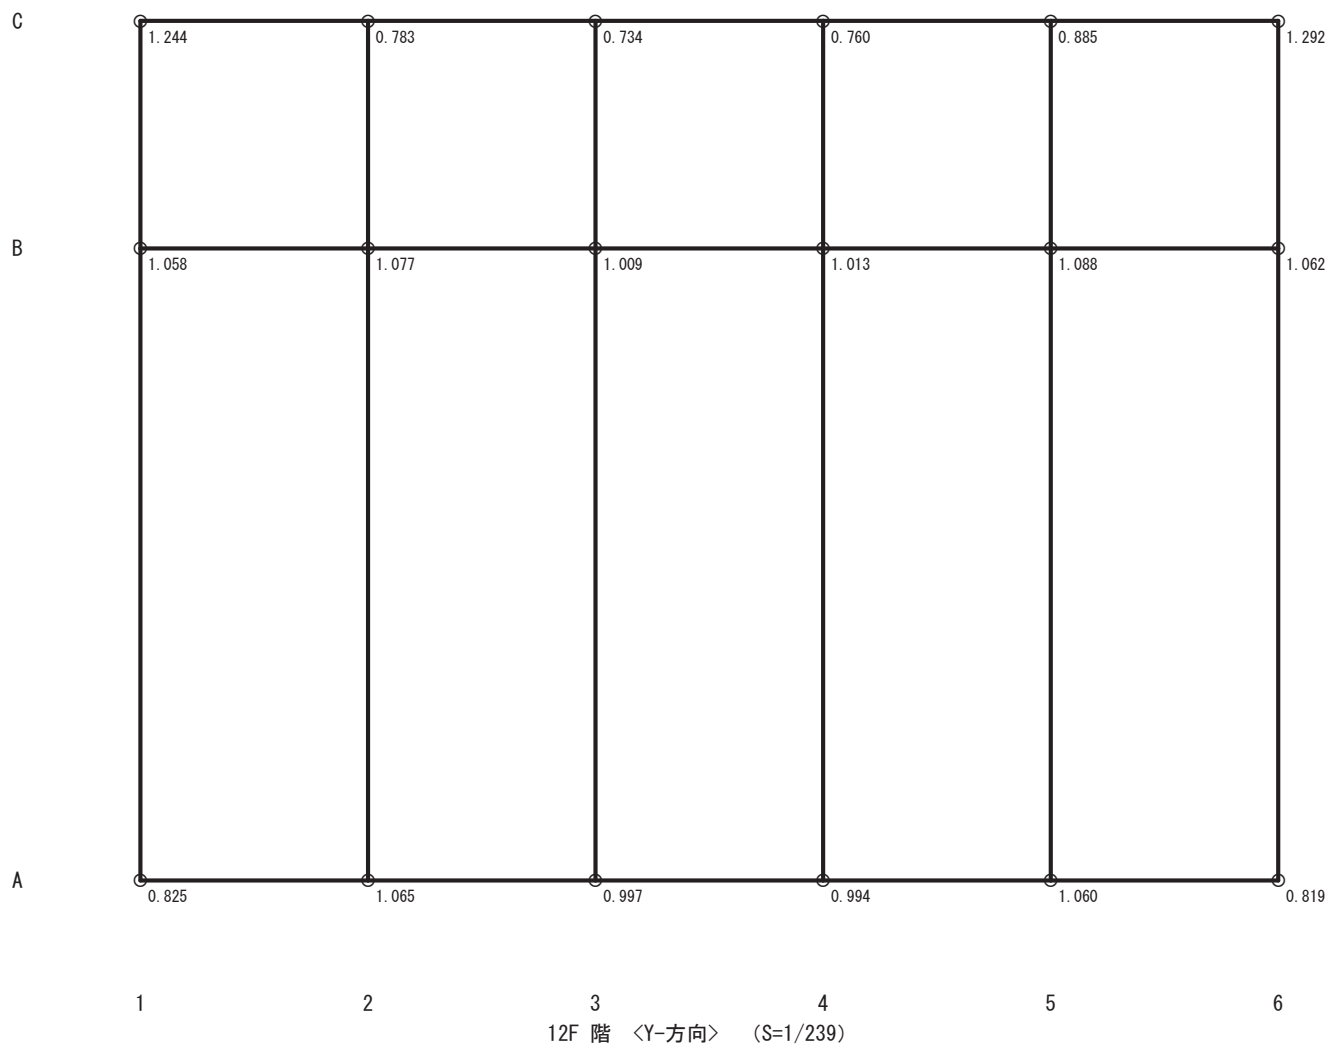


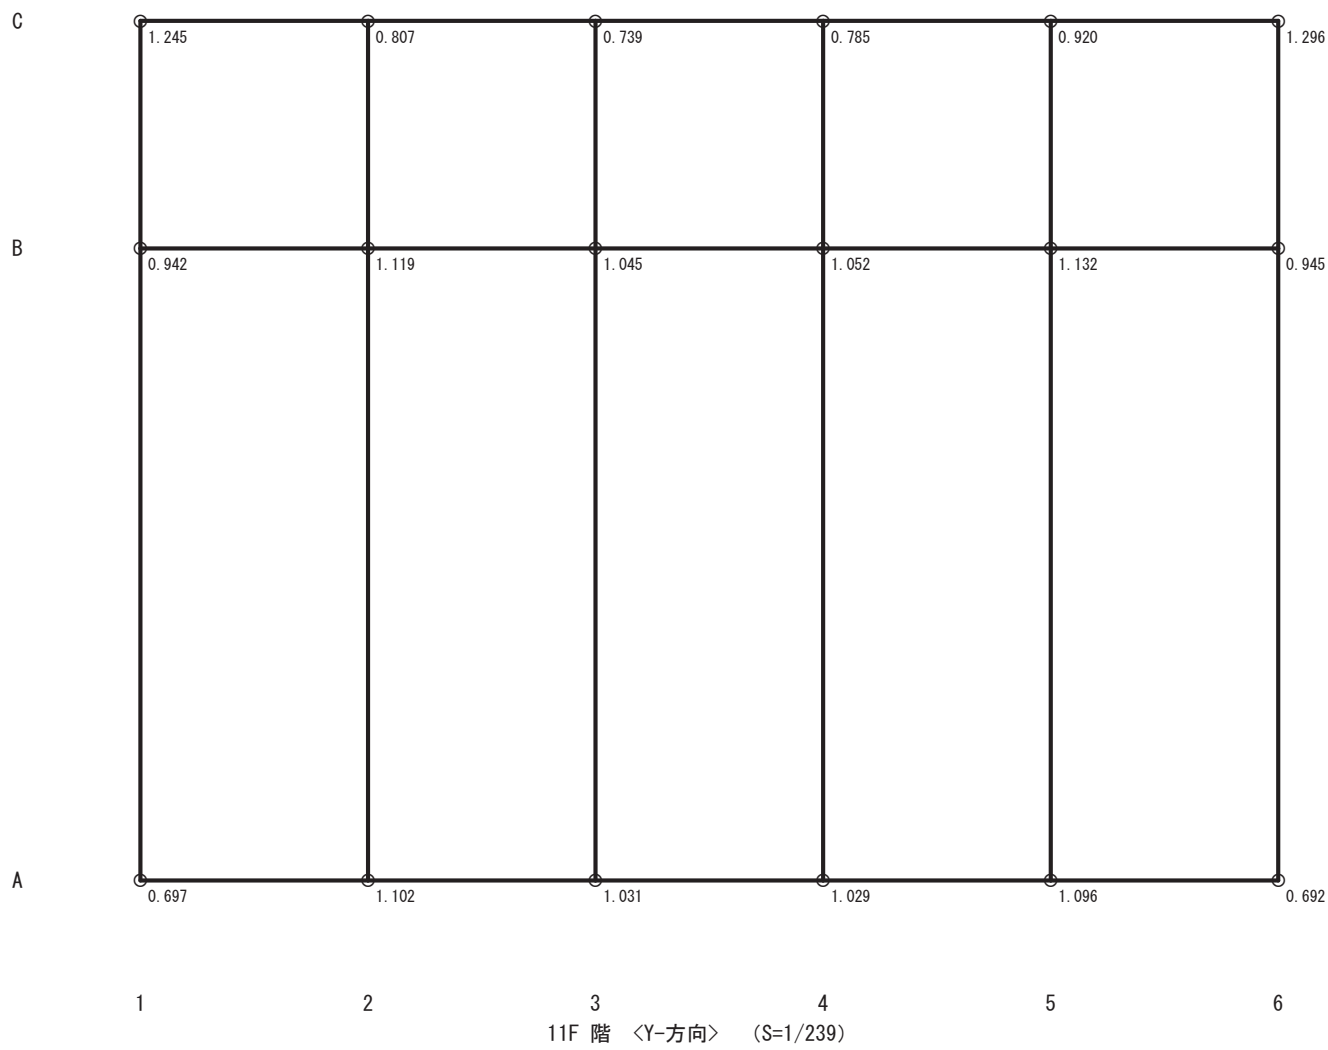


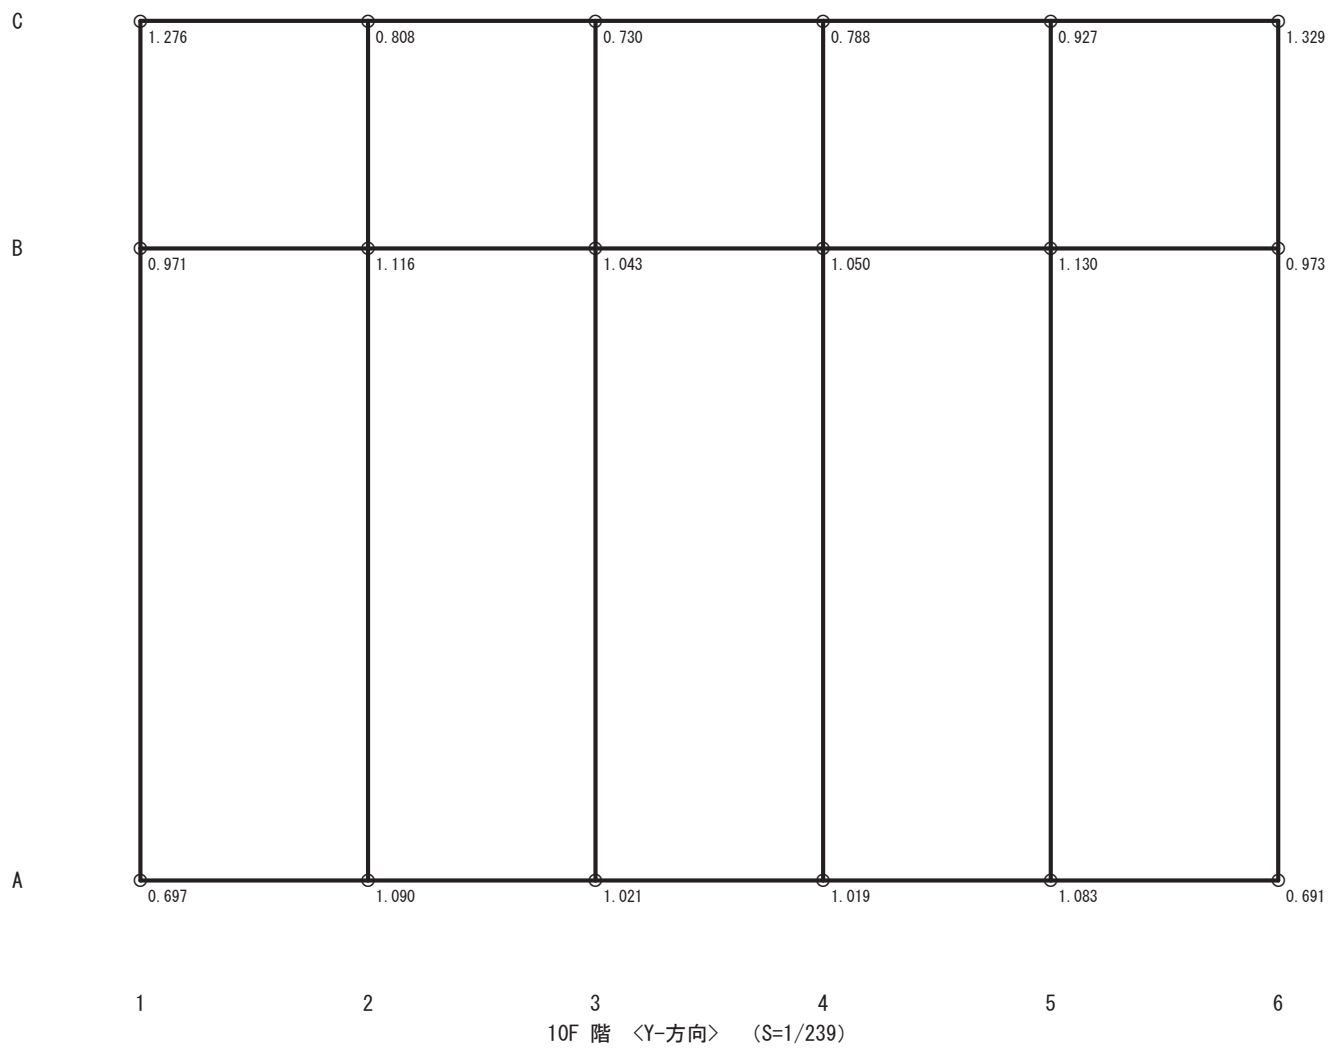


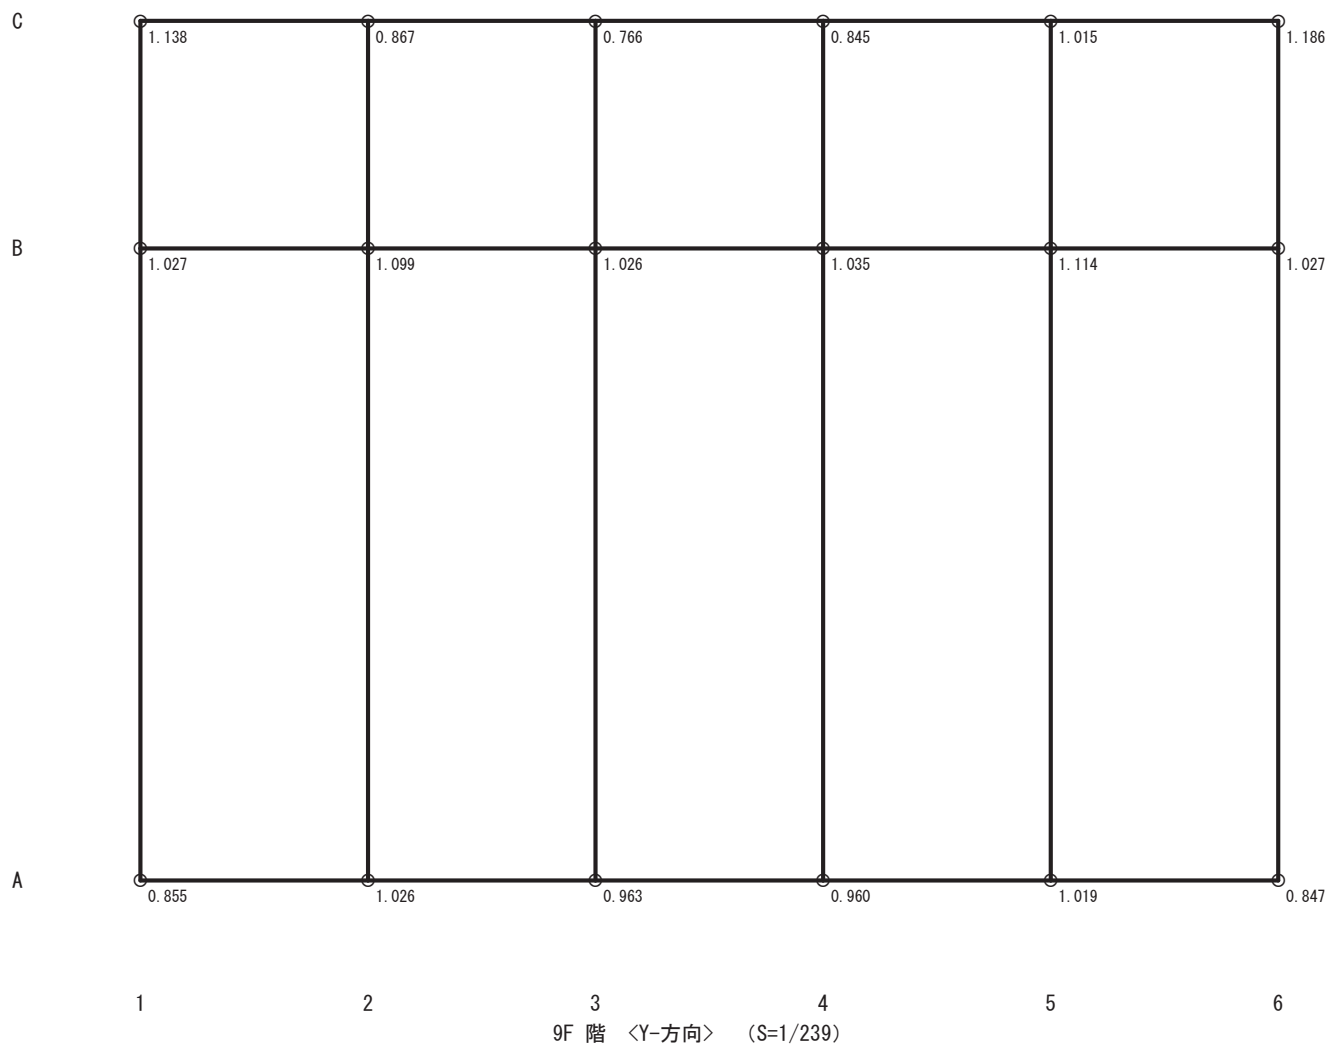


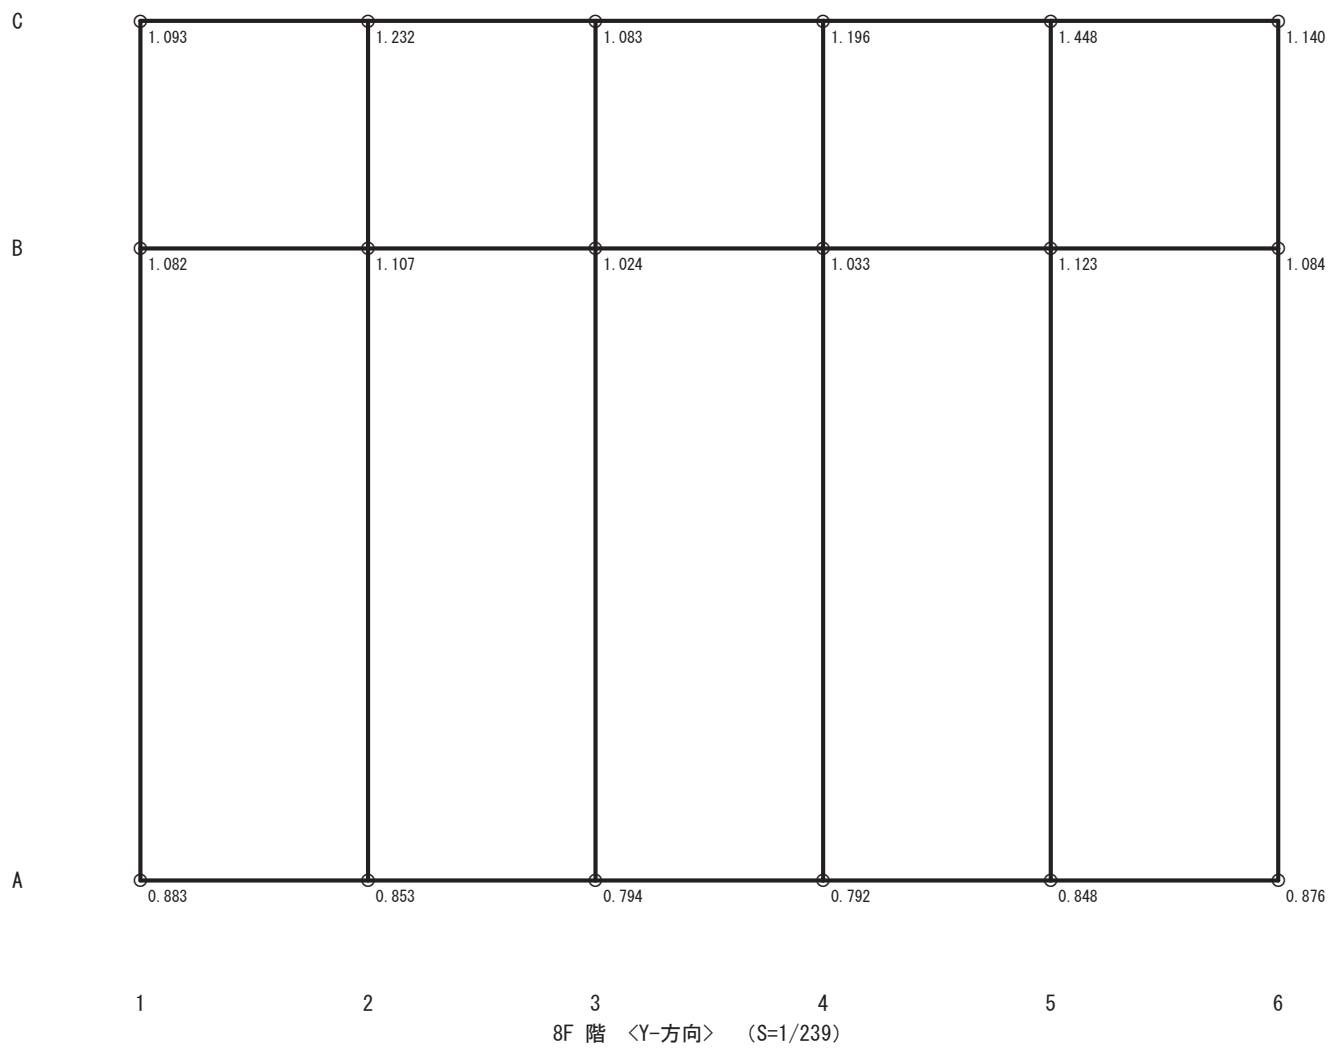


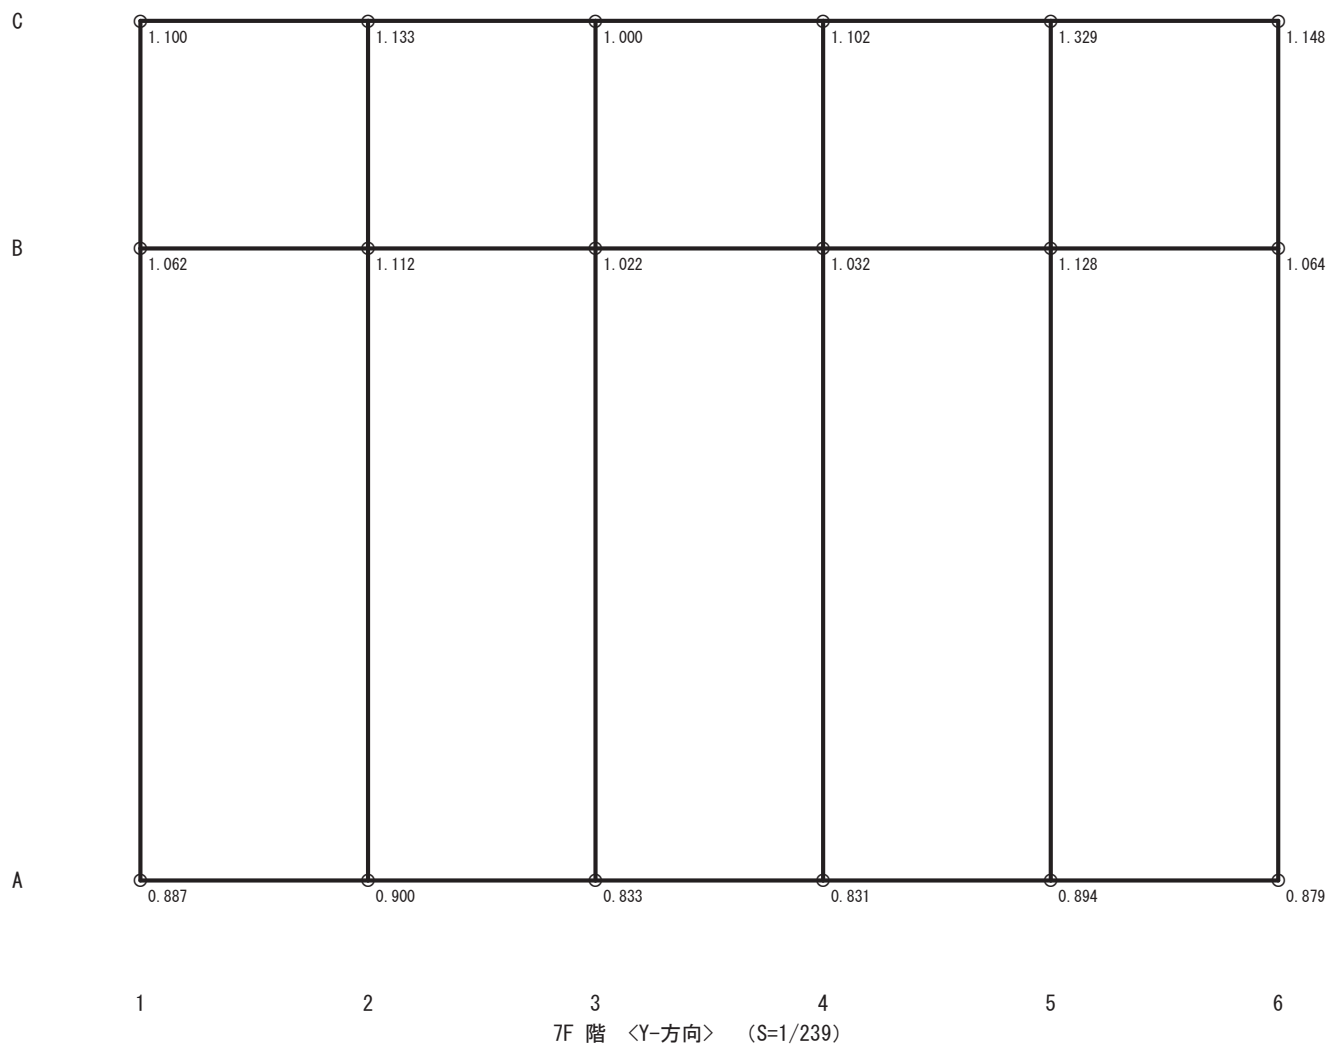


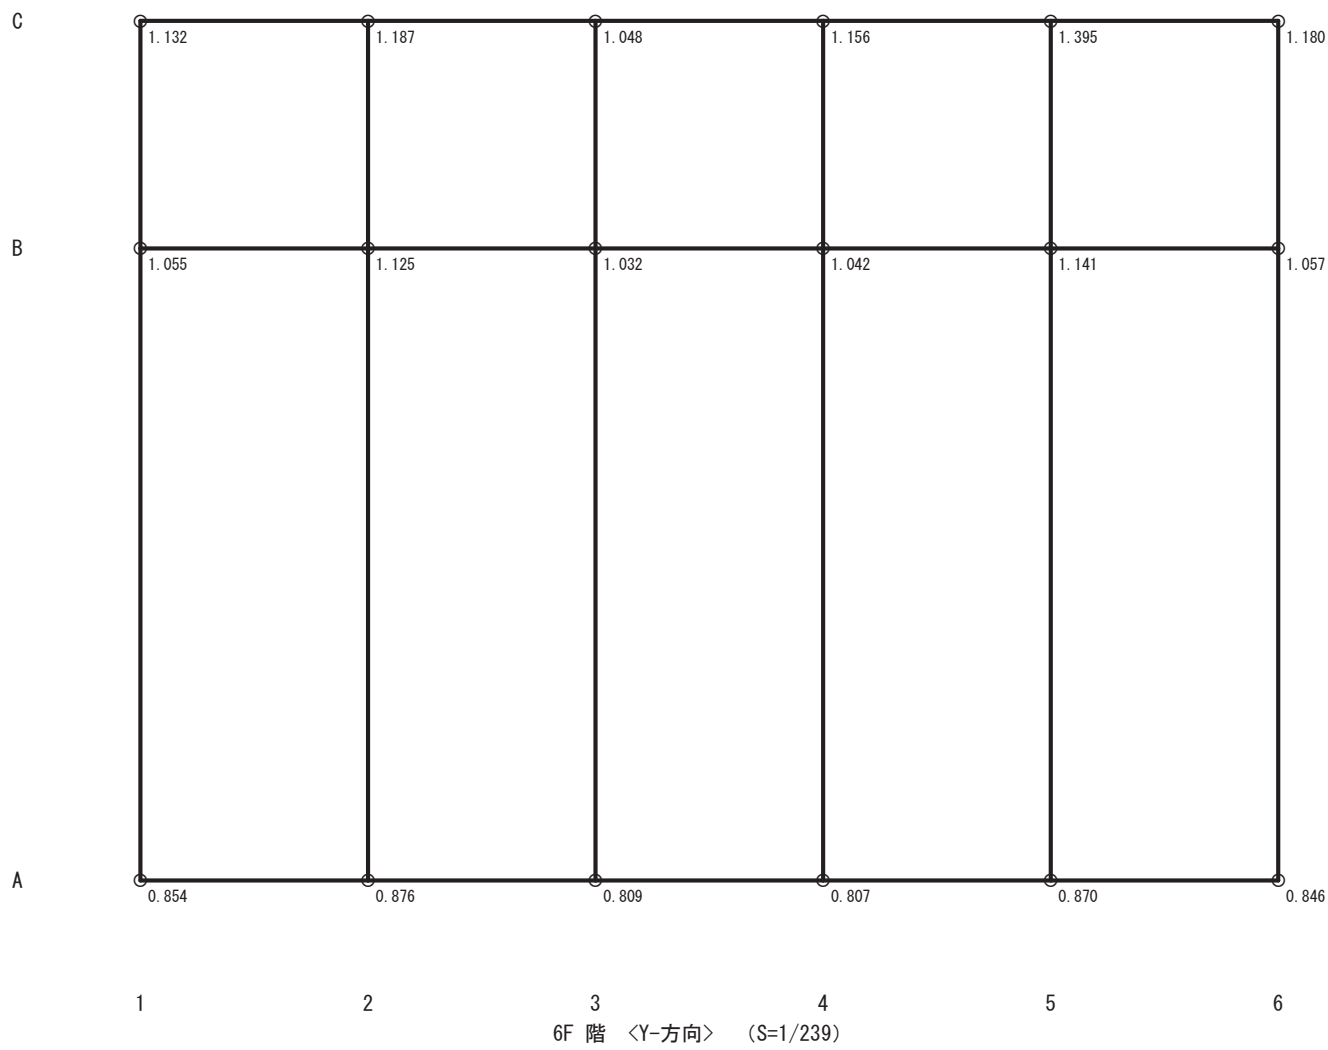


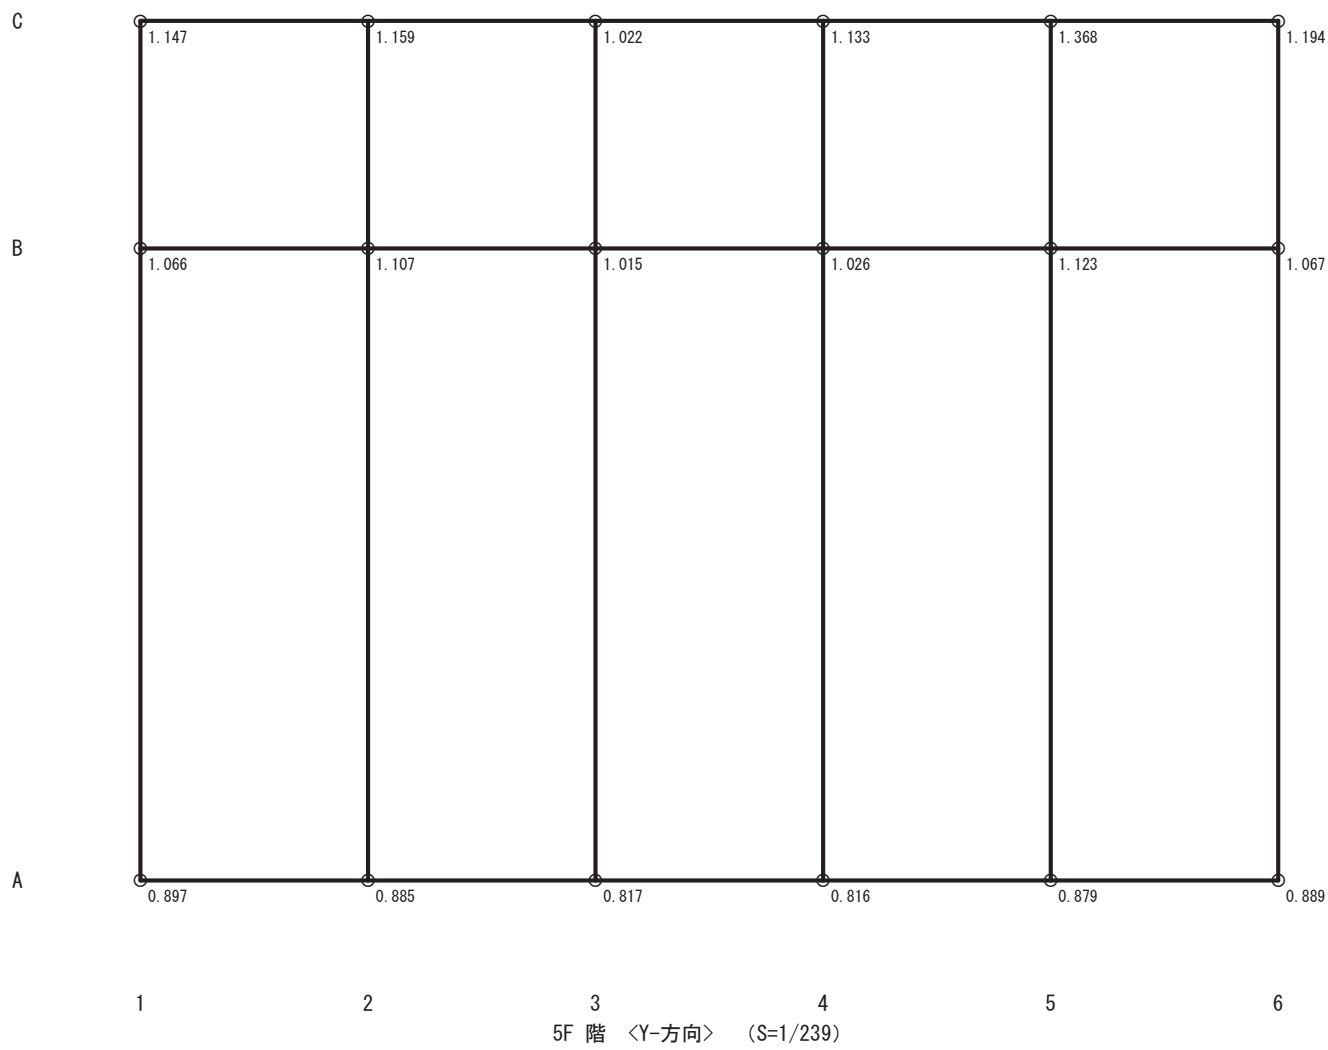

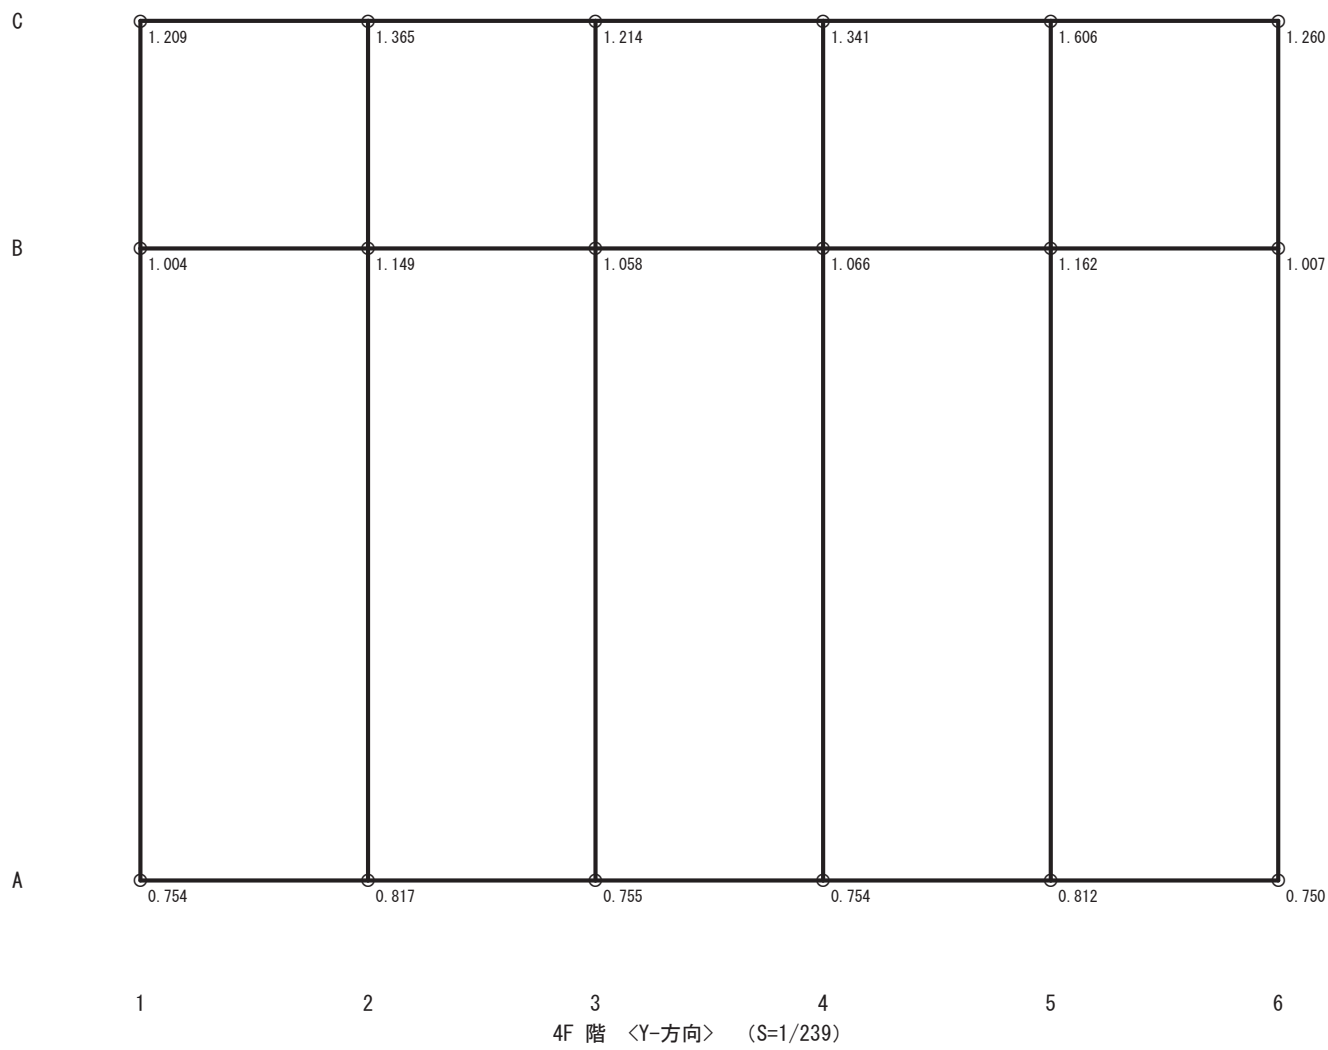

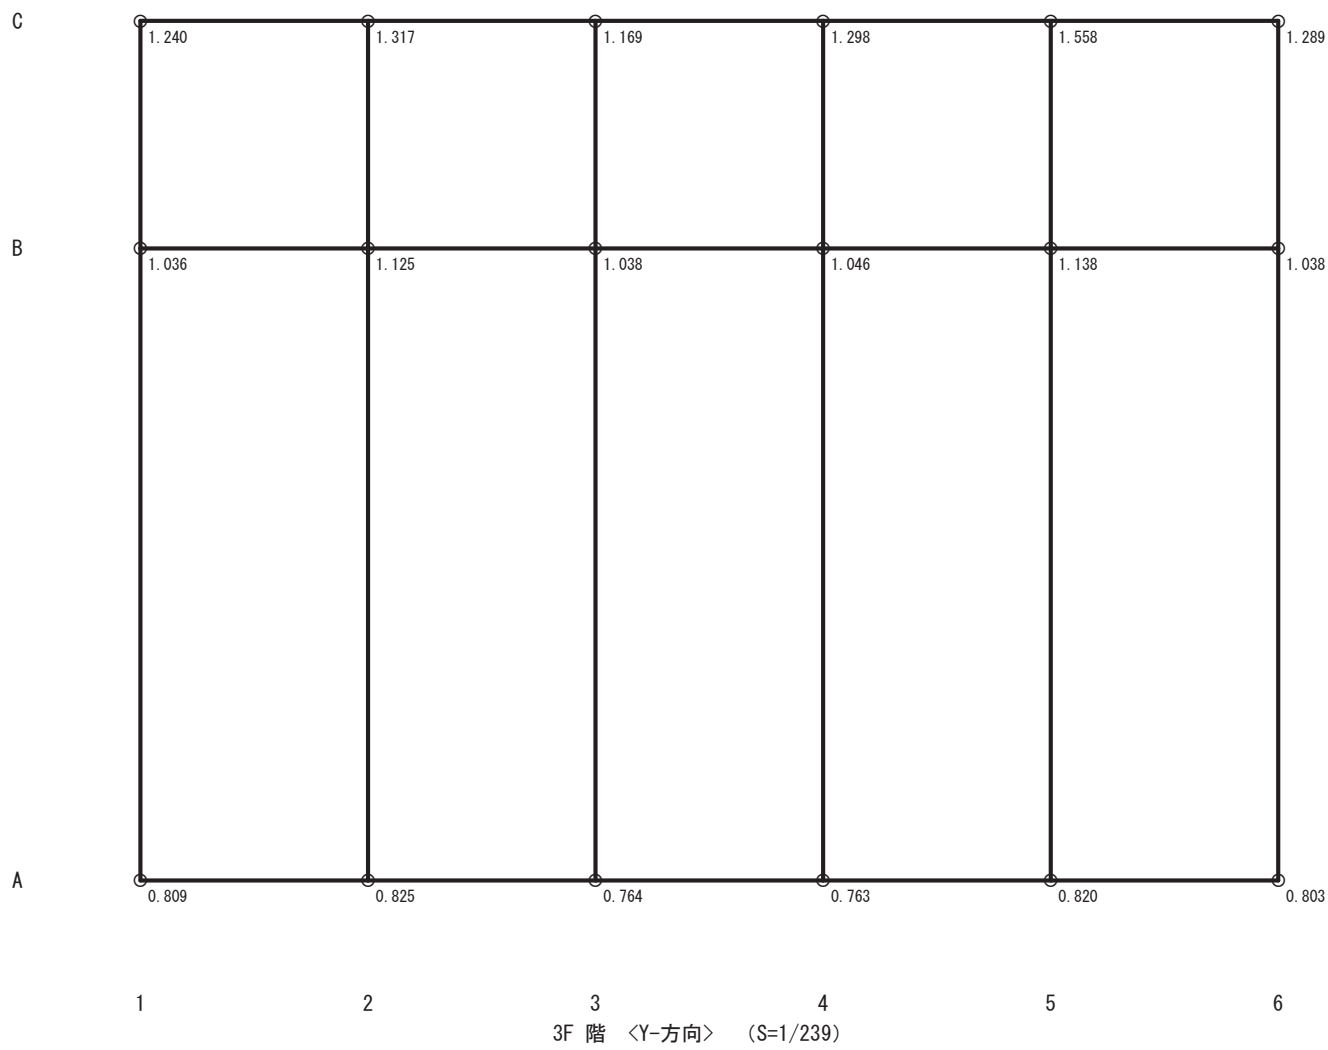


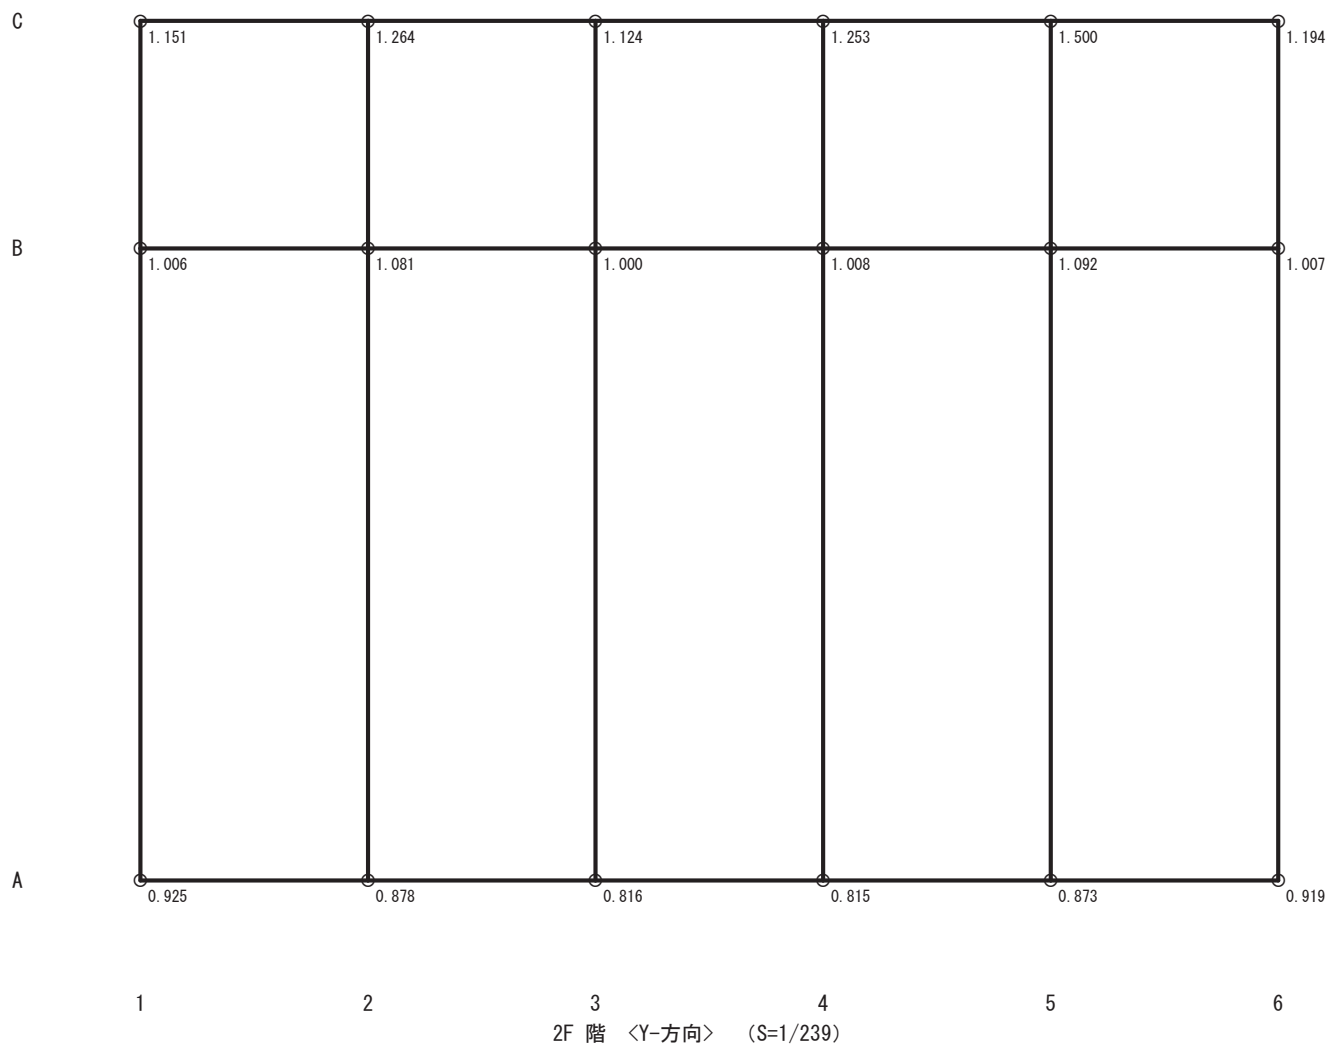


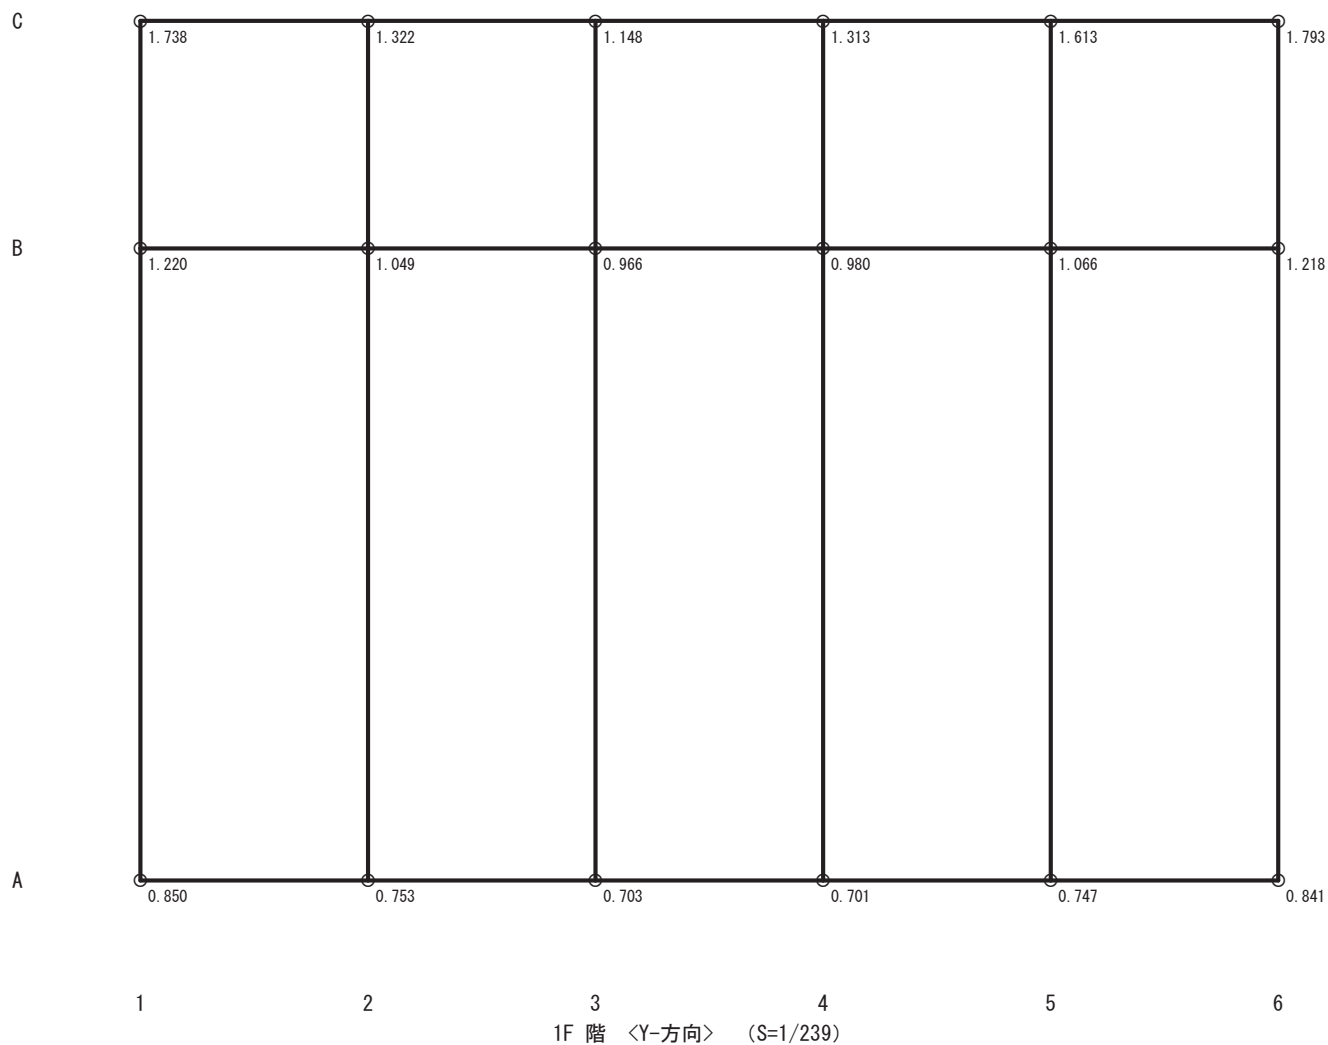


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

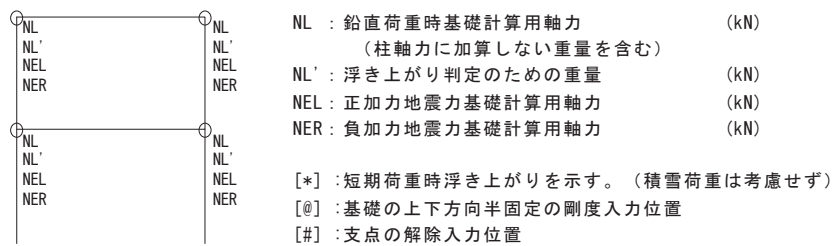

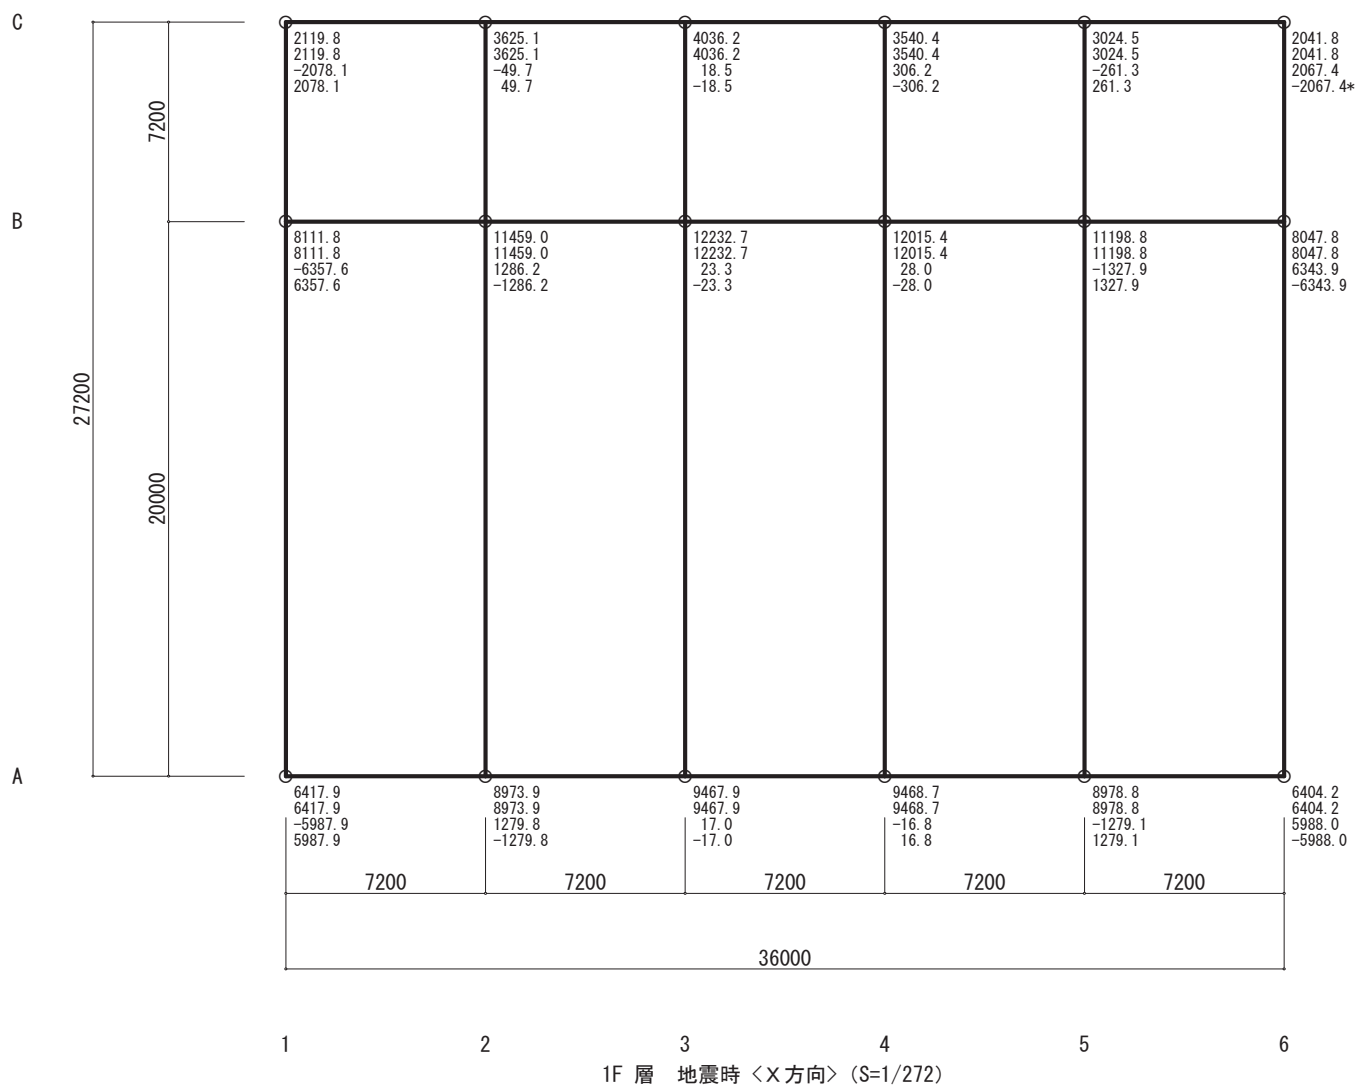

Σ = 131164.5

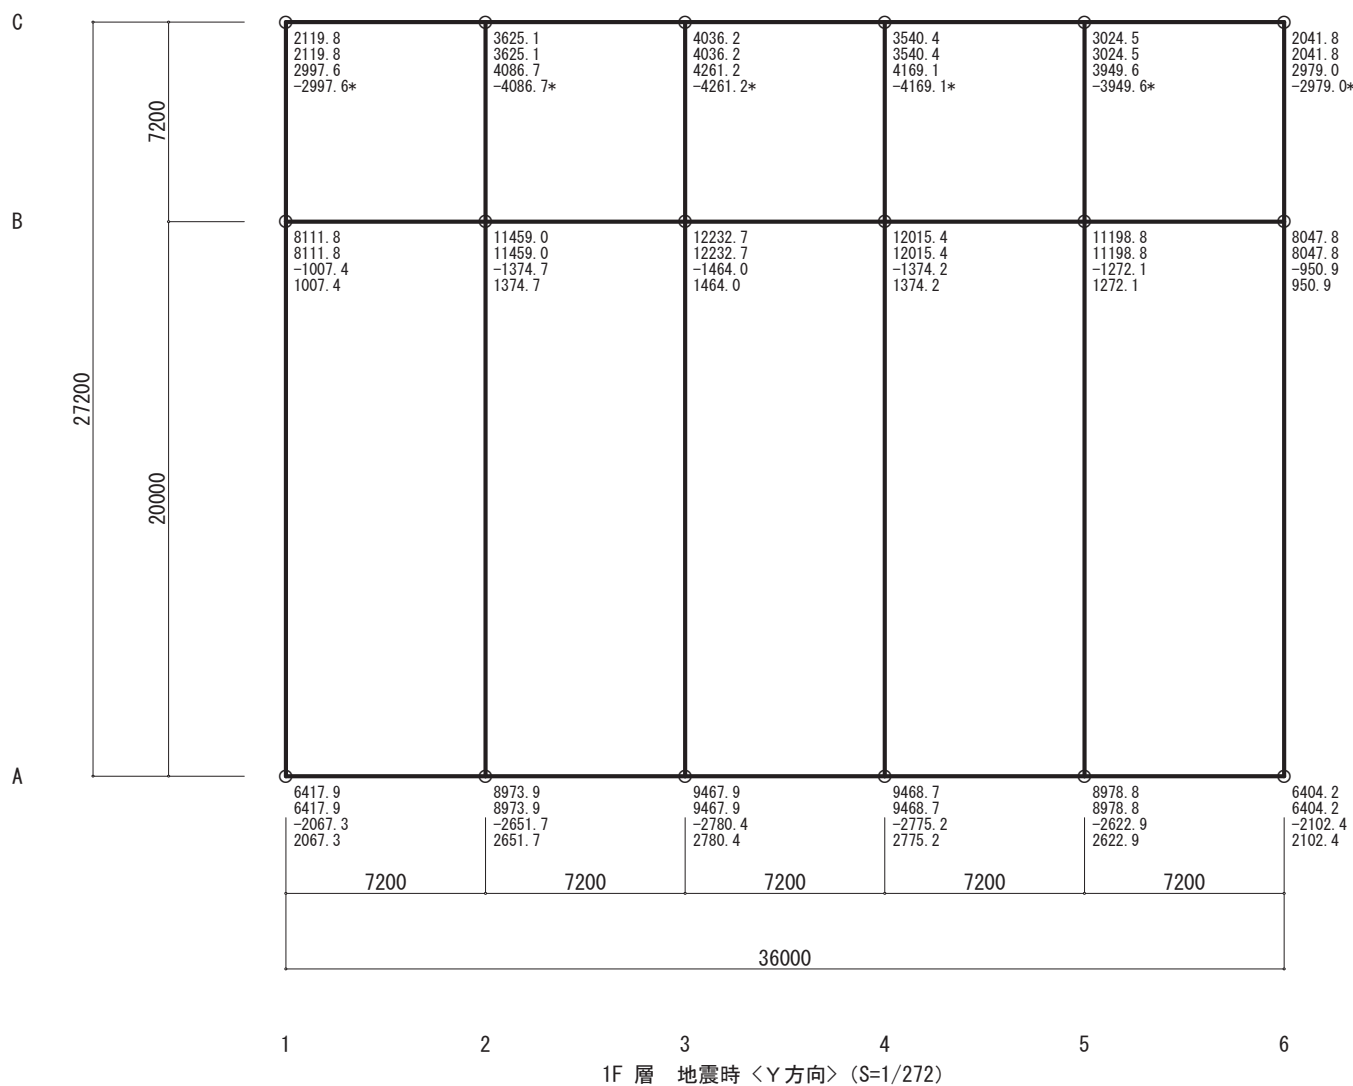

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

- NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
- NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
- NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
- [*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
- [@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
- [#] :支点の解除入力位置

地震時 <X方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2119.77	3625.09	4036.15	3540.39	3024.48	2041.79
	NL'	2119.77	3625.09	4036.15	3540.39	3024.48	2041.79
	NEL	-2078.07	-49.73	18.52	306.18	-261.29	2067.44
	NER	2078.07	49.73	-18.52	-306.18	261.29	-2067.44*
B	NL	8111.82	11458.97	12232.65	12015.38	11198.80	8047.82
	NL'	8111.82	11458.97	12232.65	12015.38	11198.80	8047.82
	NEL	-6357.63	1286.24	23.30	27.97	-1327.94	6343.91
	NER	6357.63	-1286.24	-23.30	-27.97	1327.94	-6343.91
A	NL	6417.94	8973.87	9467.91	9468.71	8978.77	6404.20
	NL'	6417.94	8973.87	9467.91	9468.71	8978.77	6404.20
	NEL	-5987.88	1279.84	16.99	-16.79	-1279.09	5988.03
	NER	5987.88	-1279.84	-16.99	16.79	1279.09	-5988.03

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2119.77	3625.09	4036.15	3540.39	3024.48	2041.79
	NL'	2119.77	3625.09	4036.15	3540.39	3024.48	2041.79
	NEL	2997.60	4086.70	4261.24	4169.10	3949.64	2978.97
	NER	-2997.60*	-4086.70*	-4261.24*	-4169.10*	-3949.64*	-2978.97*
B	NL	8111.82	11458.97	12232.65	12015.38	11198.80	8047.82
	NL'	8111.82	11458.97	12232.65	12015.38	11198.80	8047.82
	NEL	-1007.41	-1374.73	-1463.99	-1374.24	-1272.07	-950.90
	NER	1007.41	1374.73	1463.99	1374.24	1272.07	950.90
A	NL	6417.94	8973.87	9467.91	9468.71	8978.77	6404.20
	NL'	6417.94	8973.87	9467.91	9468.71	8978.77	6404.20
	NEL	-2067.34	-2651.67	-2780.38	-2775.20	-2622.92	-2102.39
	NER	2067.34	2651.67	2780.38	2775.20	2622.92	2102.39

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.6532	400.0	1/ 612	369	1.658	1.000
13F	0.9123	400.0	1/ 438		1.187	1.000
12F	1.1275	400.0	1/ 355		0.960	1.000
11F	1.2867	400.0	1/ 311		0.842	1.000
10F	1.4277	400.0	1/ 280		0.758	1.000
9F	1.4430	400.0	1/ 277		0.750	1.000
8F	1.2257	400.0	1/ 326		0.884	1.000
7F	1.2692	400.0	1/ 315		0.853	1.000
6F	1.3124	400.0	1/ 305		0.825	1.000
5F	1.3289	400.0	1/ 301		0.815	1.000
4F	1.2057	400.0	1/ 332		0.898	1.000
3F	1.1875	400.0	1/ 337		0.912	1.000
2F	1.0854	400.0	1/ 369		0.998	1.000
1F	0.6523	400.0	1/ 613		1.660	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.8911	400.0	1/ 449	291	1.544	1.000
13F	1.2205	400.0	1/ 328		1.127	1.000
12F	1.4308	400.0	1/ 280		0.962	1.000
11F	1.5405	400.0	1/ 260		0.893	1.000
10F	1.6871	400.0	1/ 237		0.816	1.000
9F	1.7225	400.0	1/ 232		0.799	1.000
8F	1.5461	400.0	1/ 259		0.890	1.000
7F	1.6026	400.0	1/ 250		0.859	1.000
6F	1.6596	400.0	1/ 241		0.829	1.000
5F	1.6878	400.0	1/ 237		0.815	1.000
4F	1.5709	400.0	1/ 255		0.876	1.000
3F	1.5357	400.0	1/ 260		0.896	1.000
2F	1.3750	400.0	1/ 291		1.001	1.000
1F	0.8122	400.0	1/ 492		1.694	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	1346.5	1298.7	47.8	1468.5	0.033	1.000
13F	1342.1	1271.1	71.0	1482.3	0.048	1.000
12F	1338.0	1270.1	67.9	1487.5	0.046	1.000
11F	1335.7	1298.8	36.9	1498.6	0.025	1.000
10F	1334.6	1294.7	39.9	1505.2	0.026	1.000
9F	1333.7	1277.4	56.2	1510.7	0.037	1.000
8F	1333.4	1299.9	33.6	1503.4	0.022	1.000
7F	1333.5	1288.8	44.8	1501.4	0.030	1.000
6F	1333.5	1288.1	45.4	1499.3	0.030	1.000
5F	1333.3	1279.8	53.6	1500.6	0.036	1.000
4F	1333.5	1299.8	33.6	1482.0	0.023	1.000
3F	1333.7	1290.9	42.8	1489.4	0.029	1.000
2F	1333.8	1281.2	52.6	1496.7	0.035	1.000
1F	1334.3	1304.5	29.8	1537.9	0.019	1.000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1799.8	1801.9	2.1	1715.9	0.001	1.000
13F	1792.7	1798.6	6.0	1714.7	0.003	1.000
12F	1789.9	1798.0	8.1	1675.8	0.005	1.000
11F	1788.6	1797.7	9.1	1640.1	0.006	1.000
10F	1787.8	1797.5	9.7	1636.4	0.006	1.000
9F	1787.3	1797.7	10.4	1650.5	0.006	1.000
8F	1786.9	1797.5	10.6	1688.7	0.006	1.000
7F	1786.6	1797.2	10.6	1687.2	0.006	1.000
6F	1786.4	1797.0	10.7	1686.1	0.006	1.000
5F	1786.2	1796.9	10.7	1691.1	0.006	1.000
4F	1786.0	1796.1	10.0	1691.7	0.006	1.000
3F	1785.9	1796.1	10.2	1693.8	0.006	1.000
2F	1785.8	1796.2	10.3	1684.5	0.006	1.000
1F	1785.8	1797.6	11.9	1716.2	0.007	1.000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

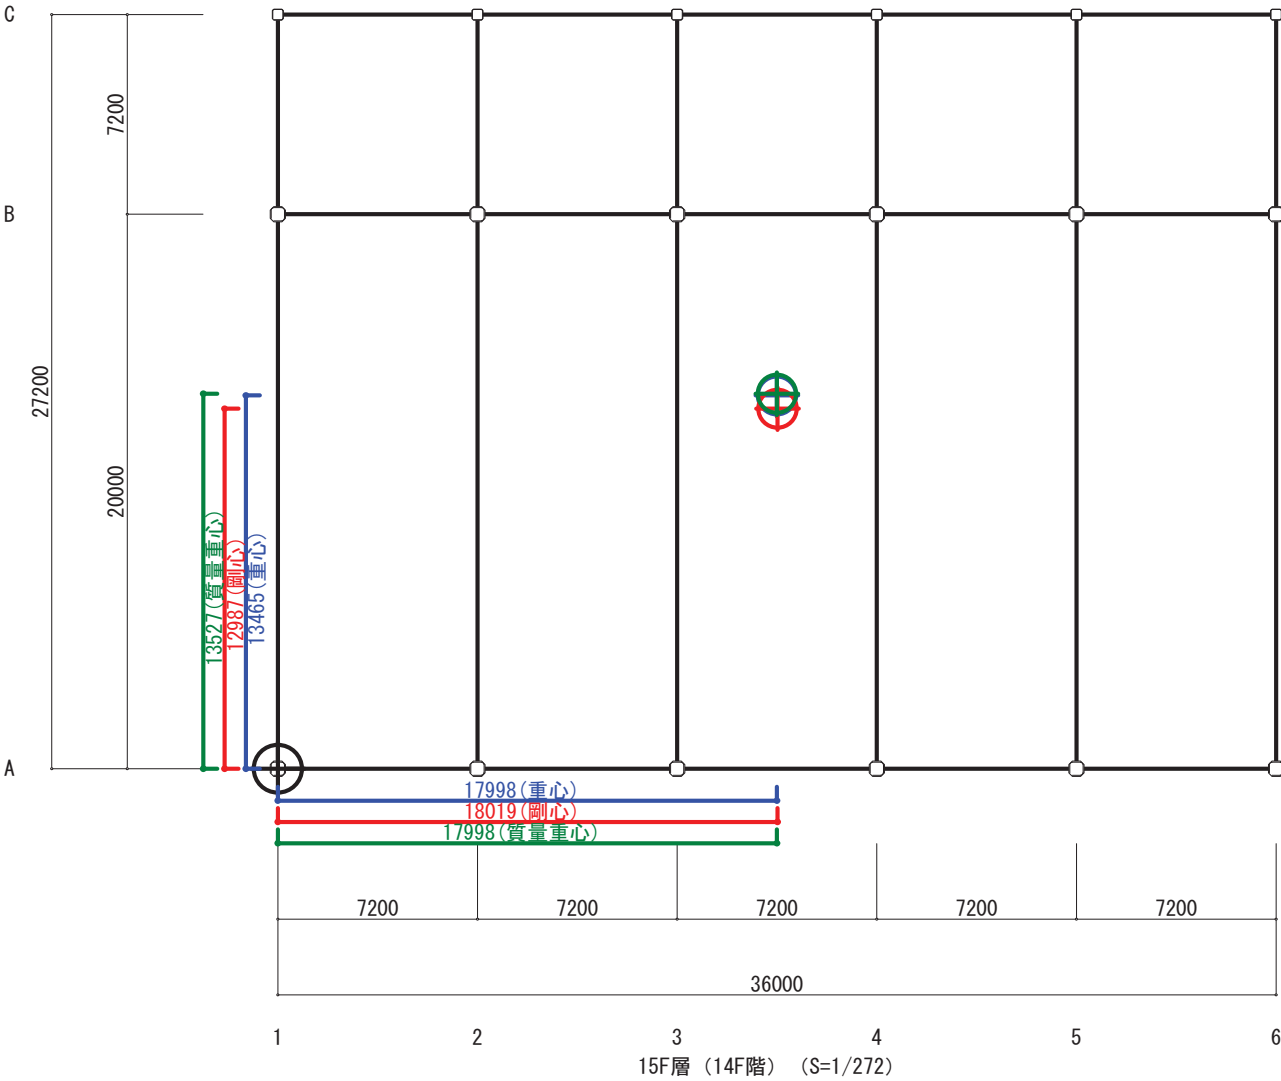


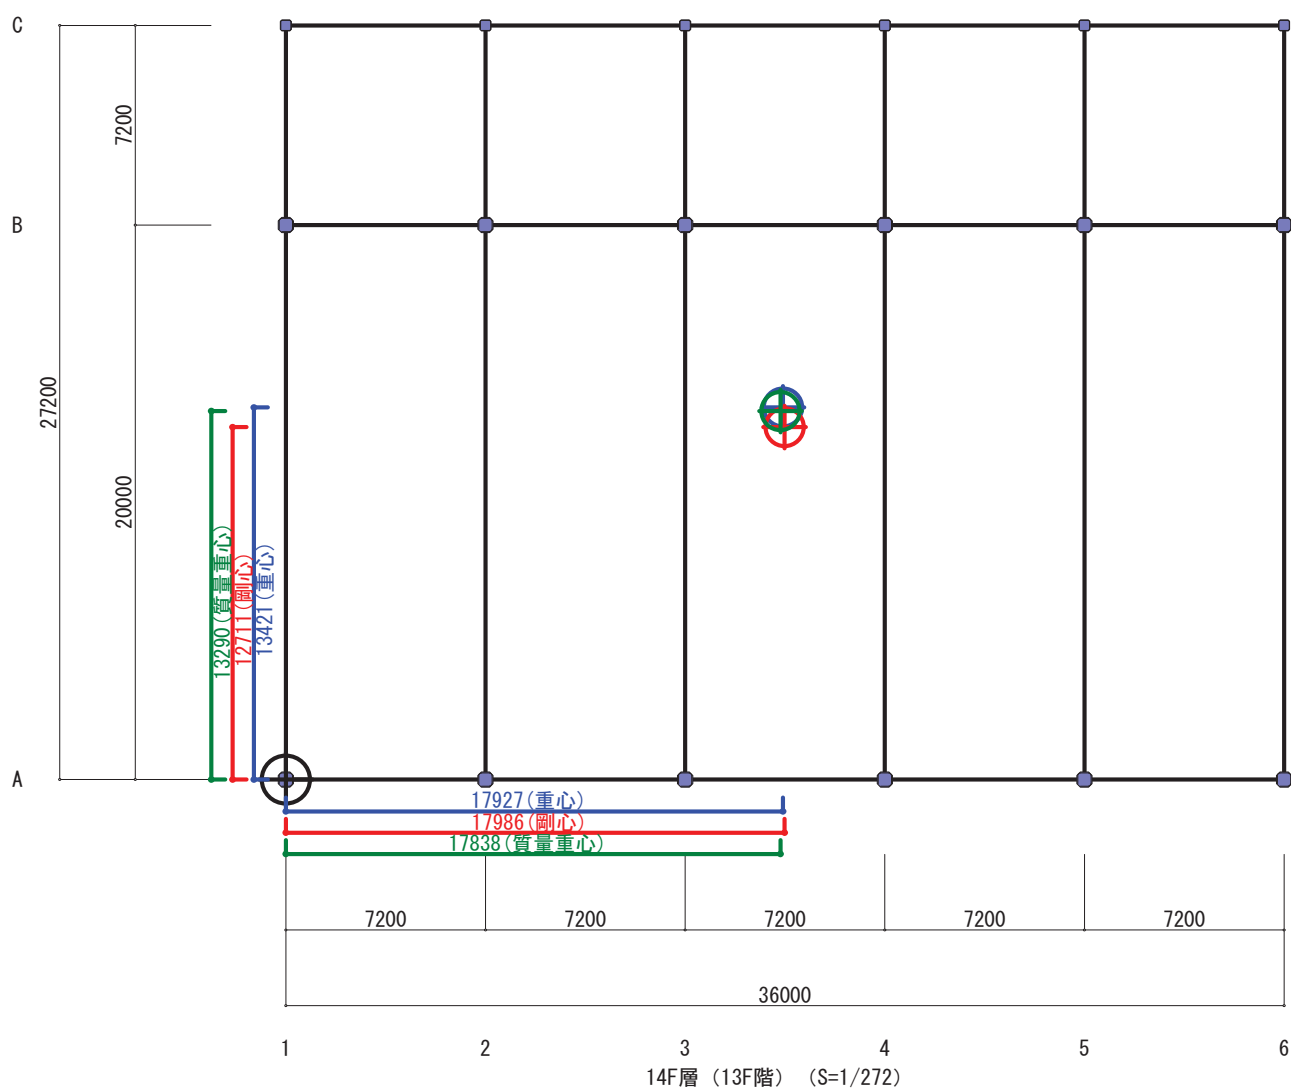


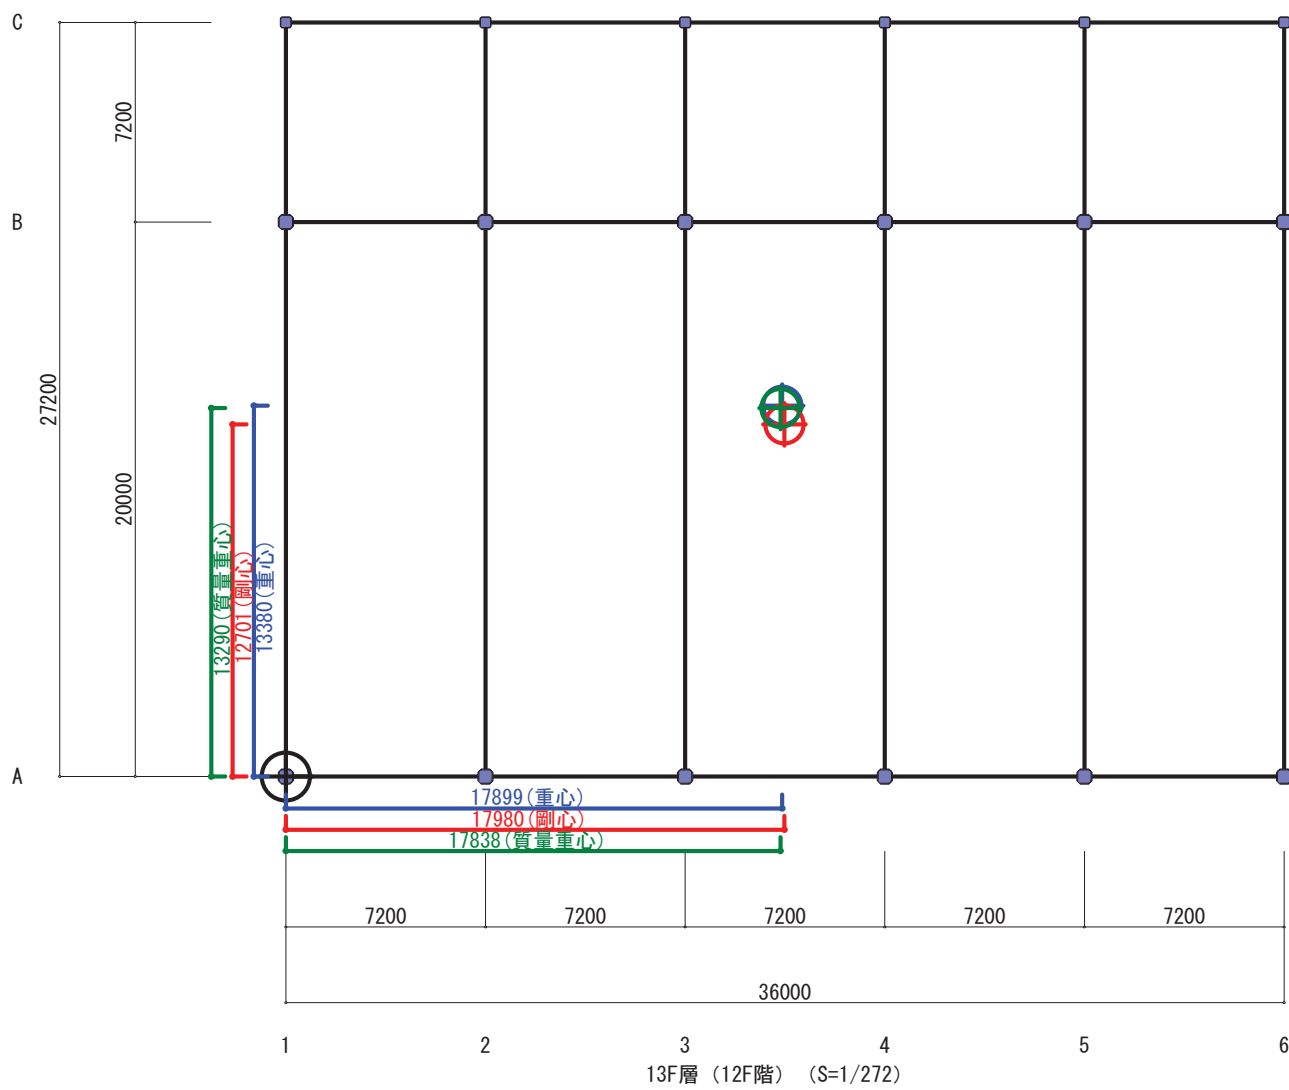


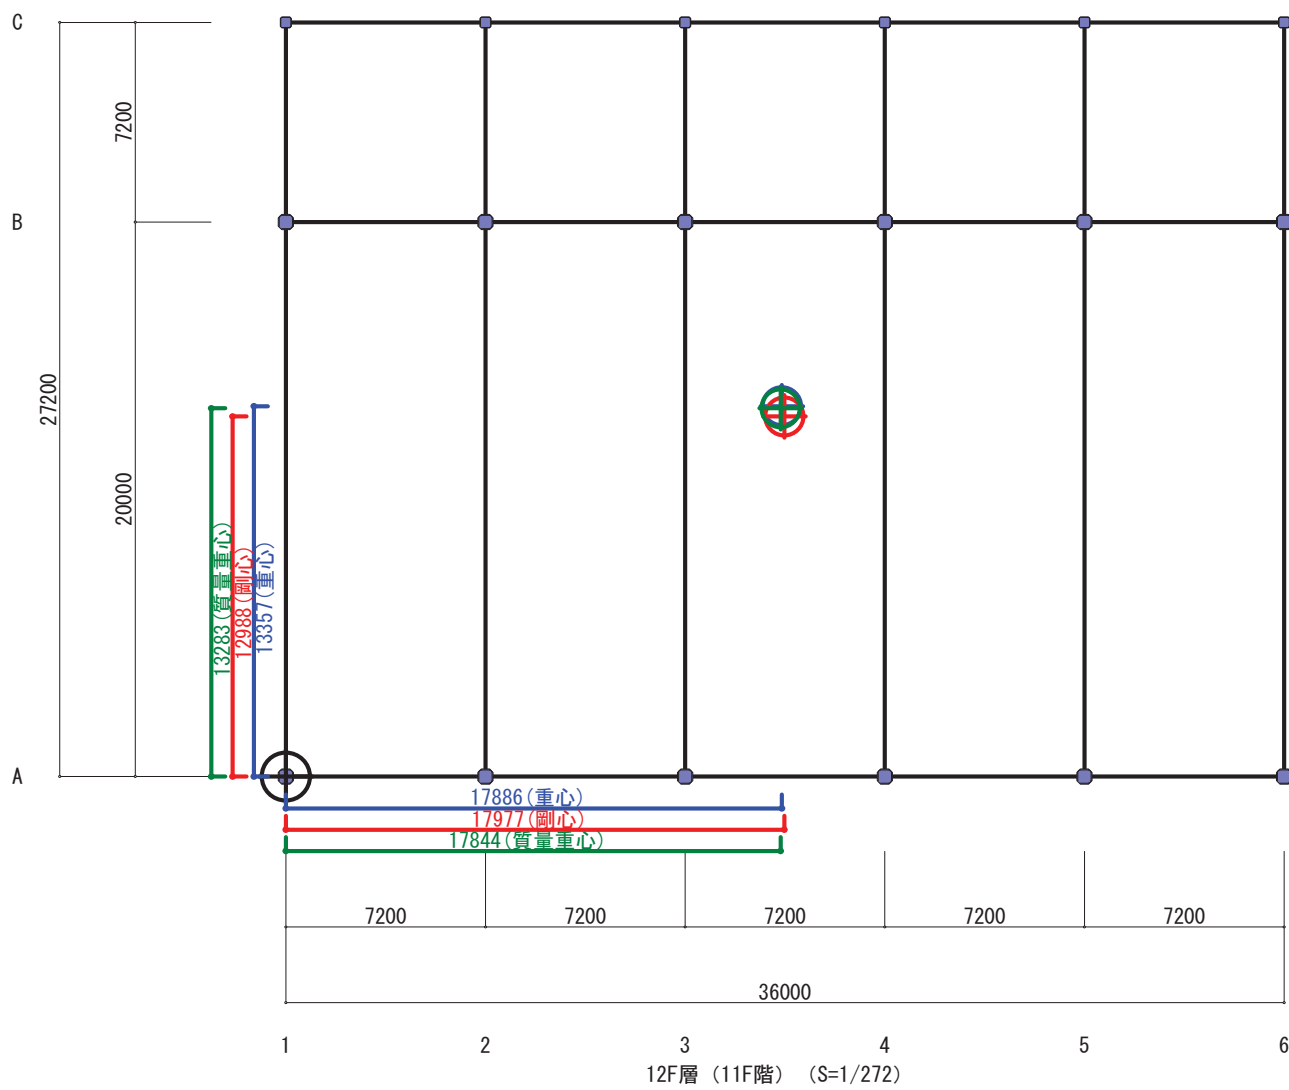


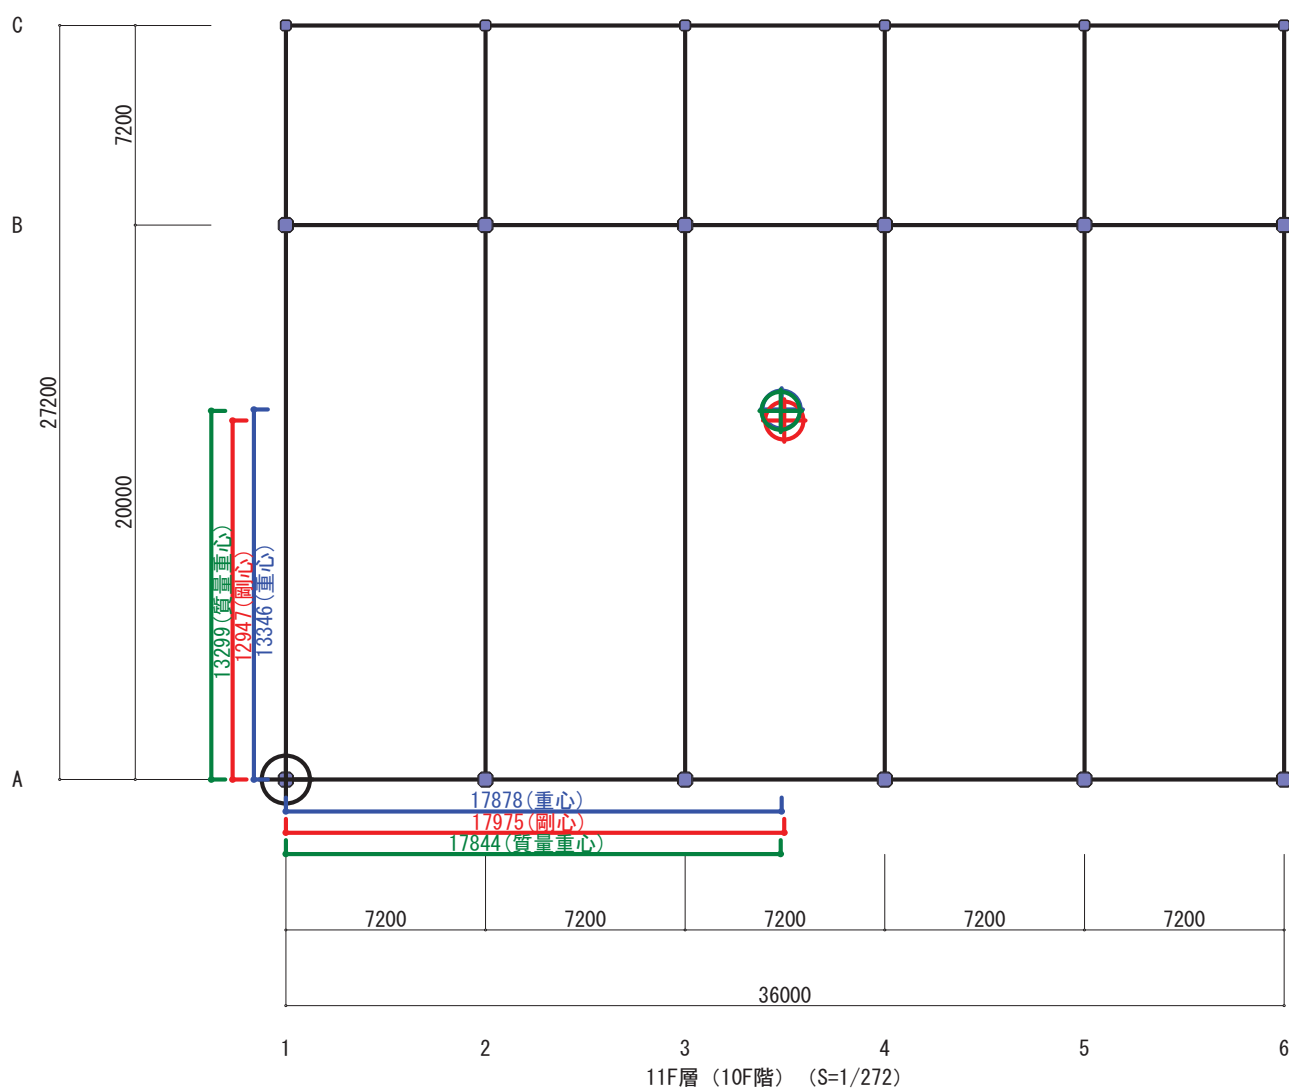


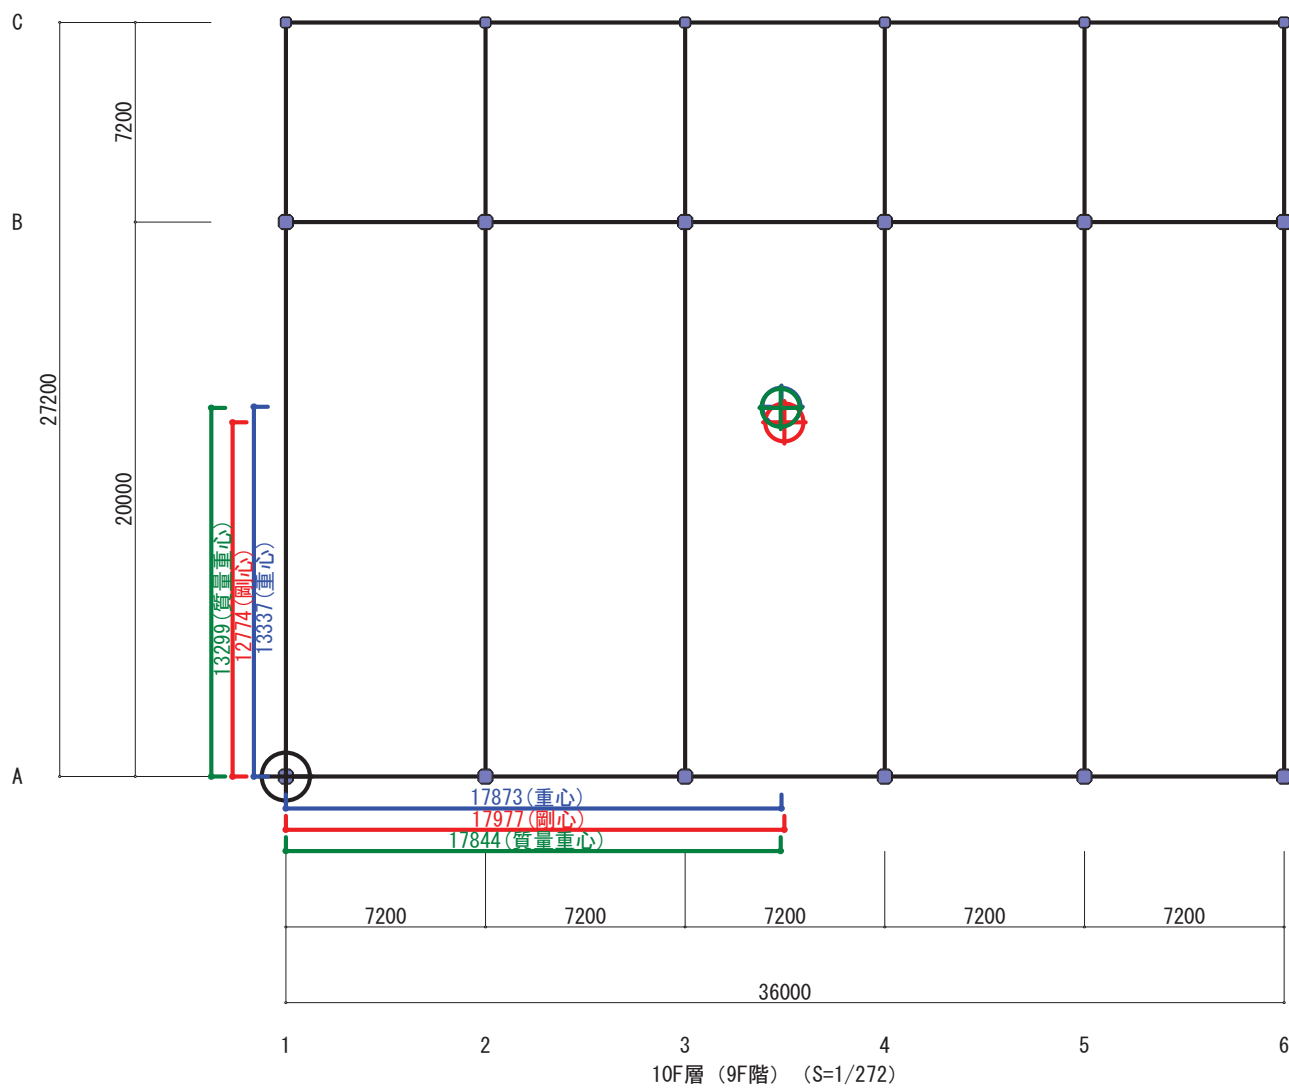


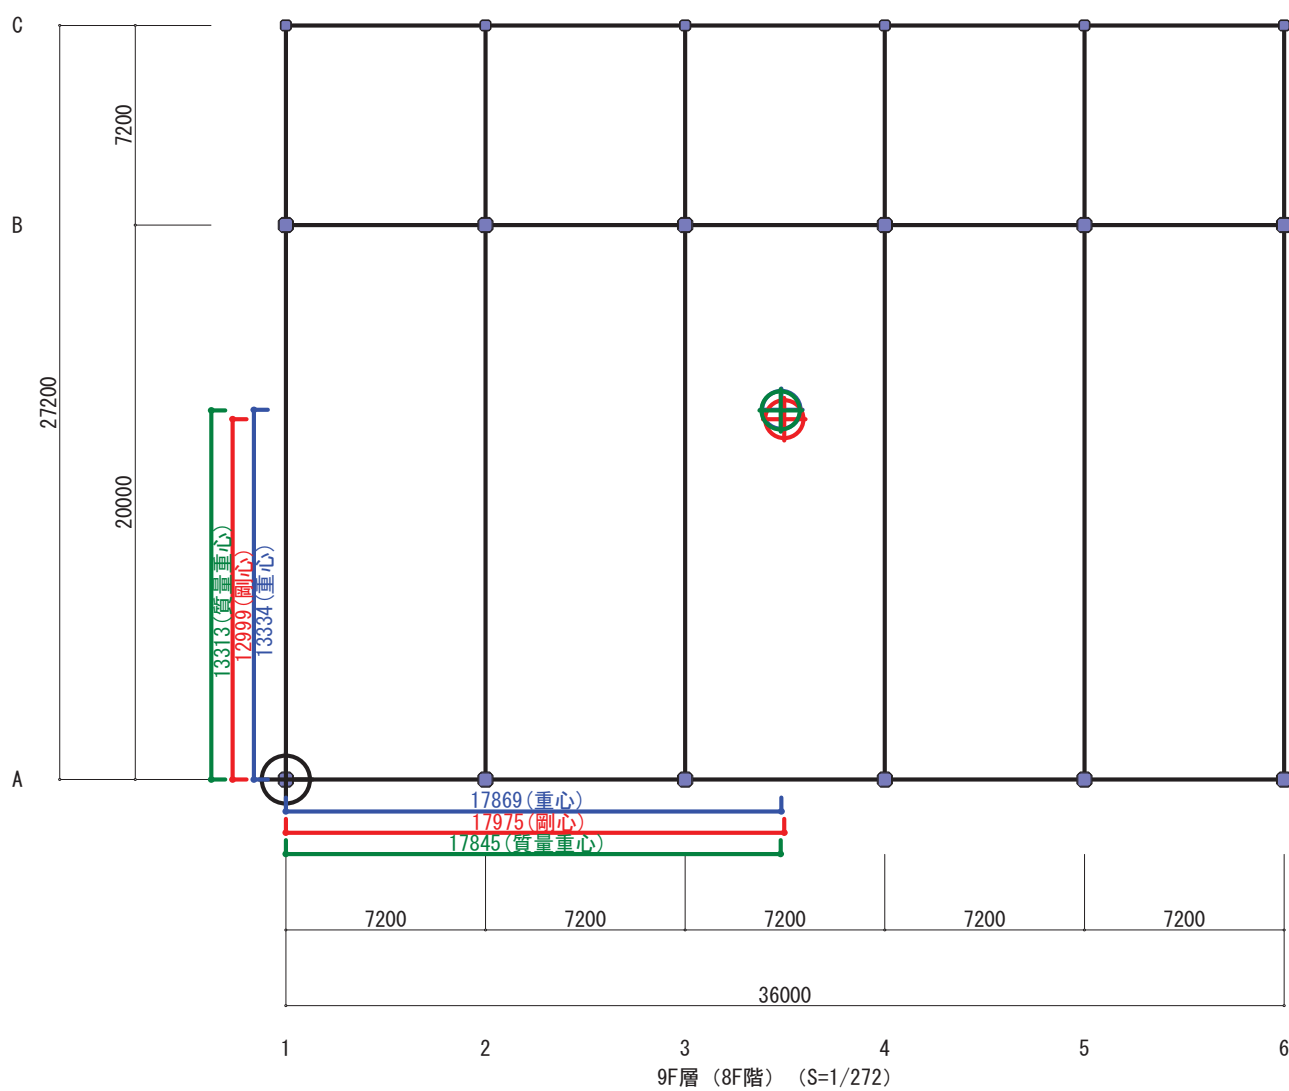


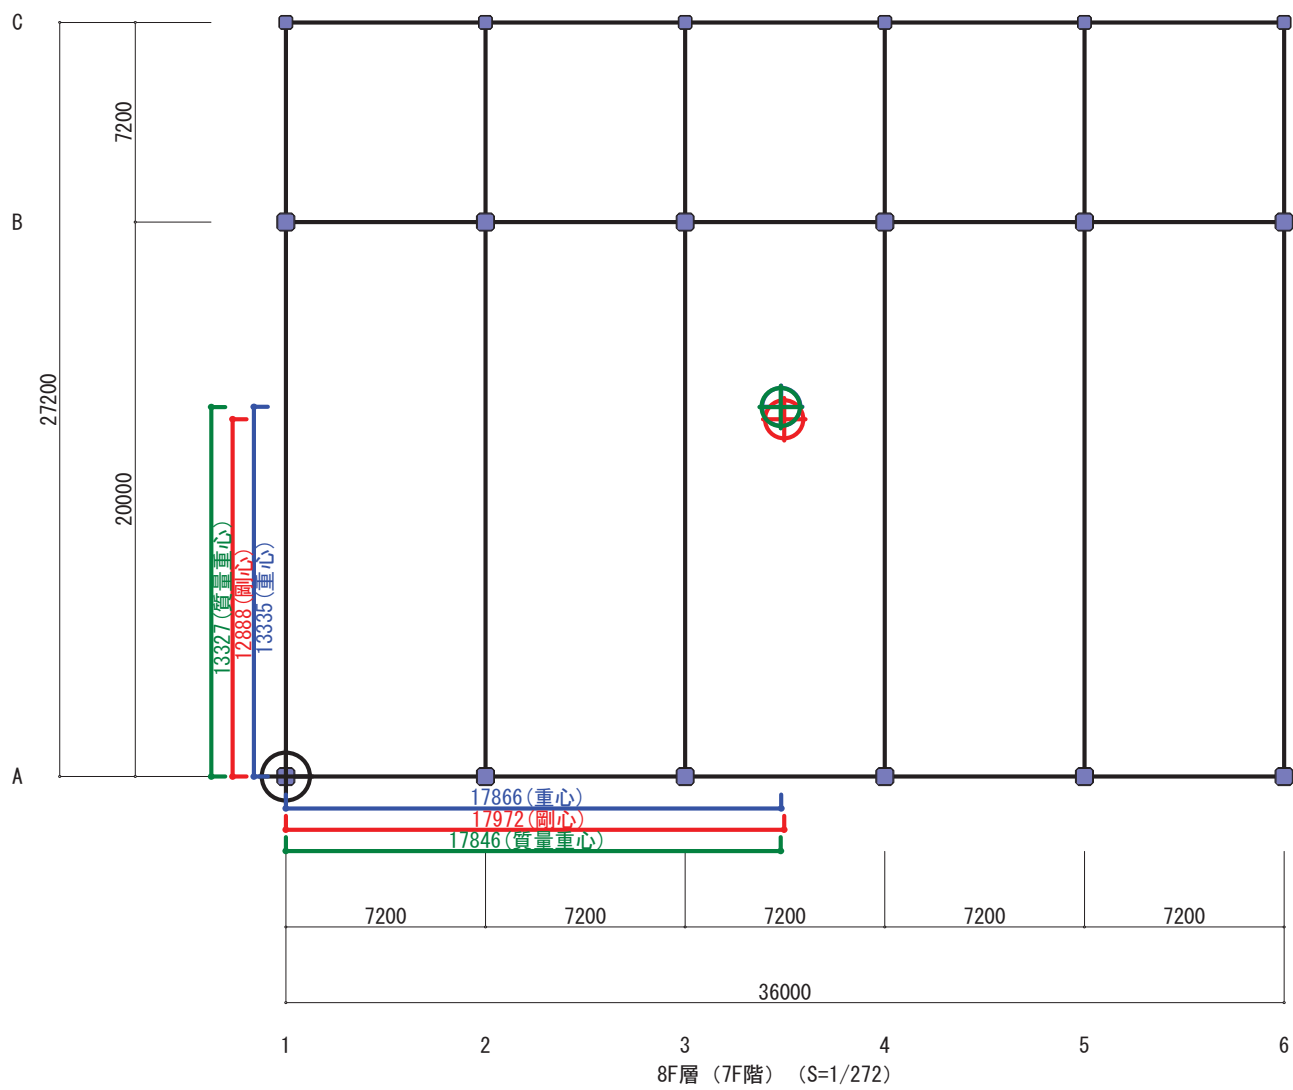


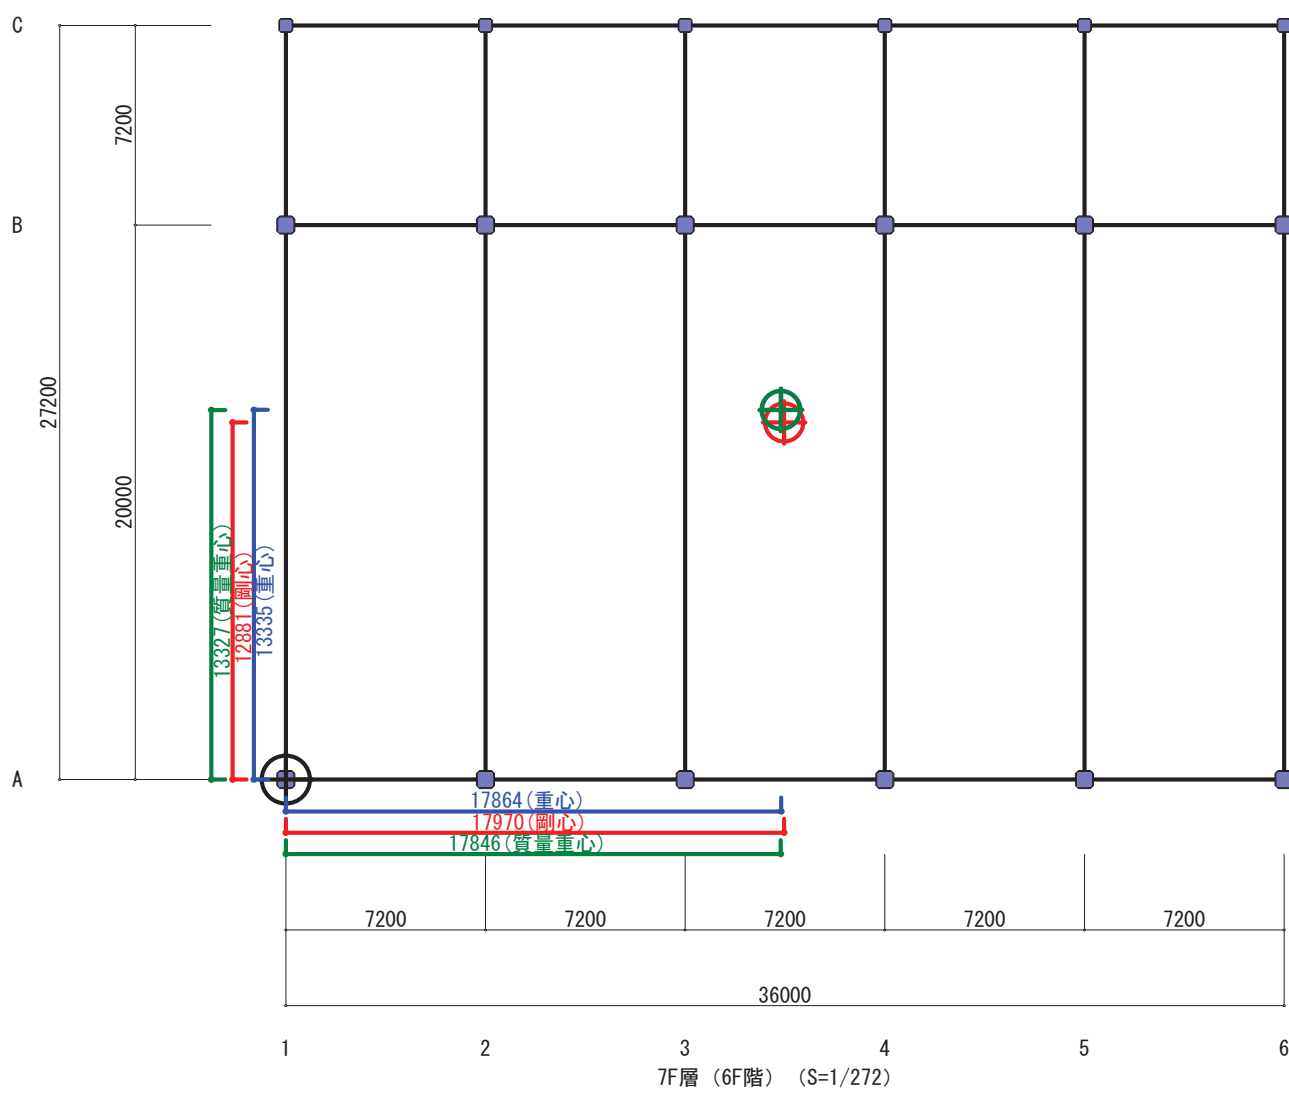


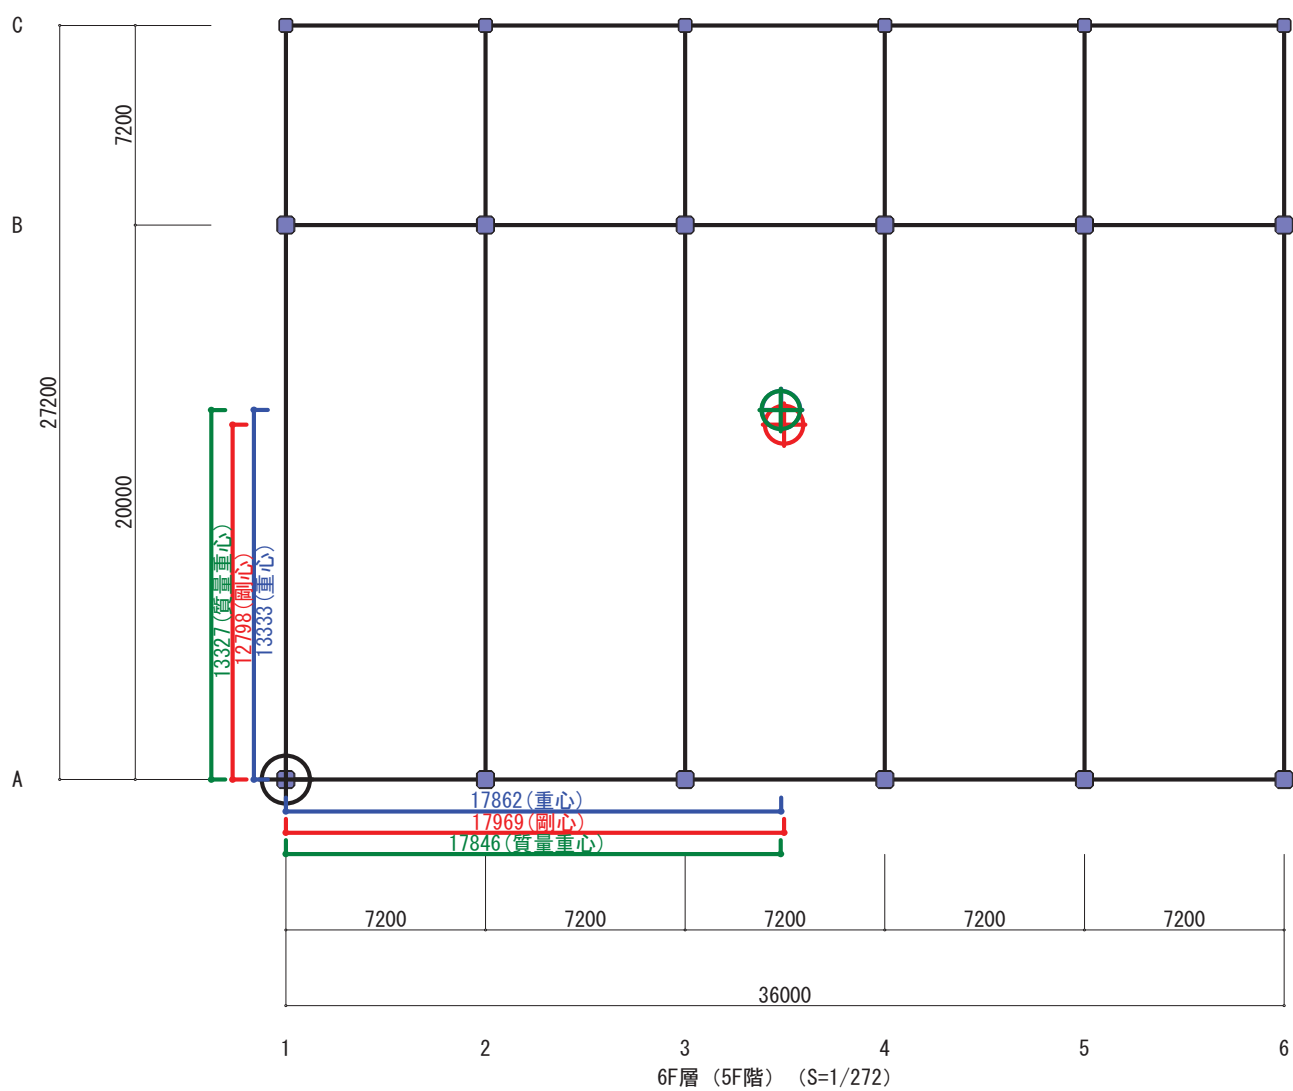

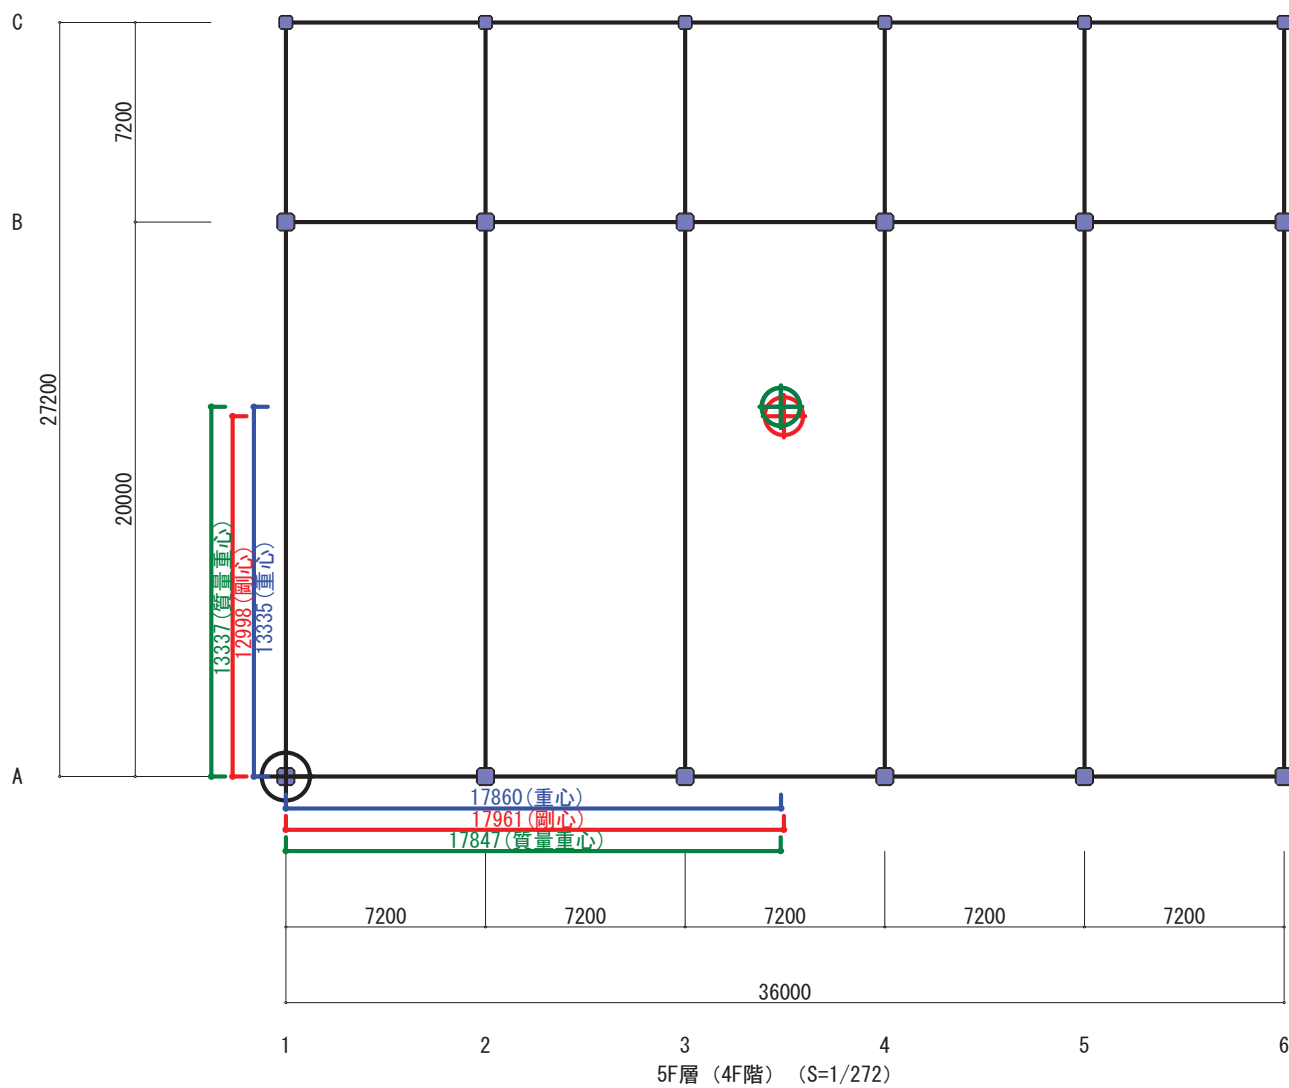

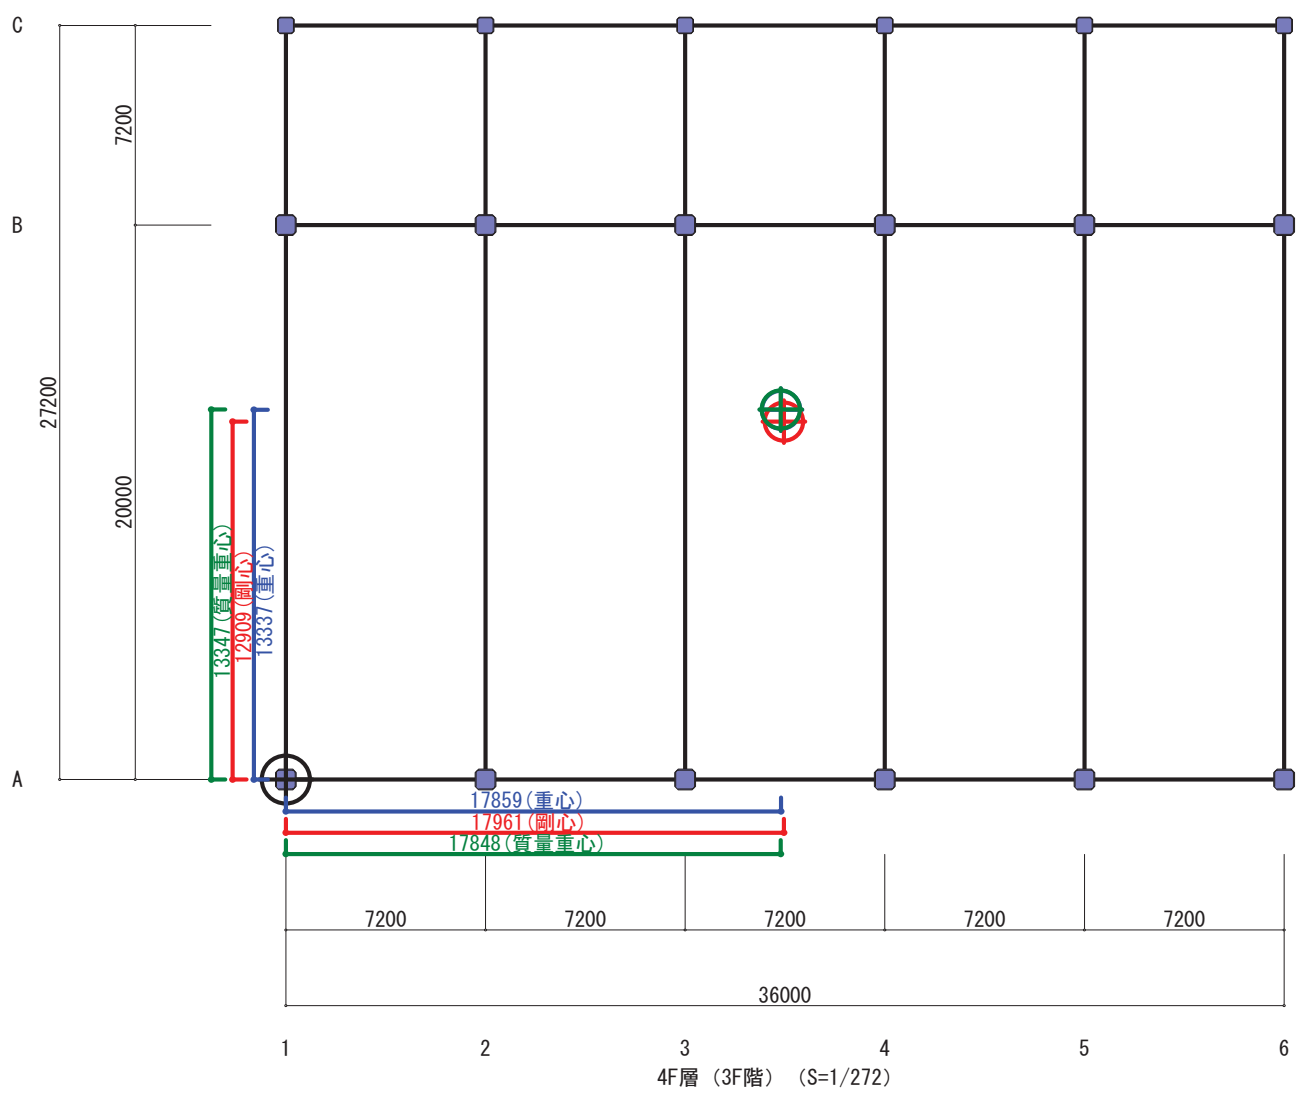

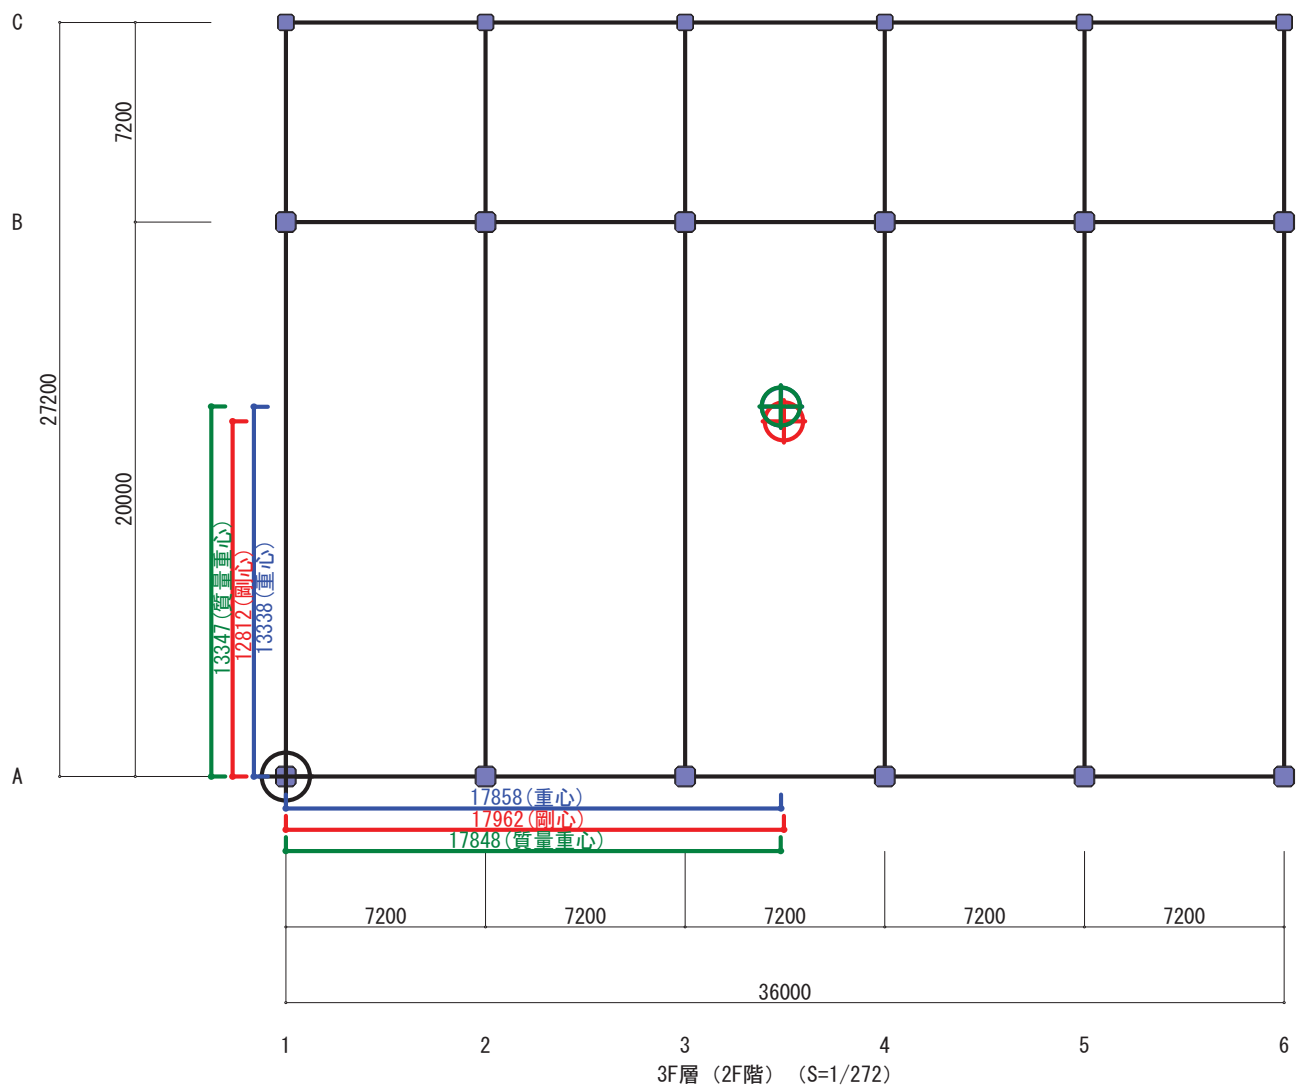

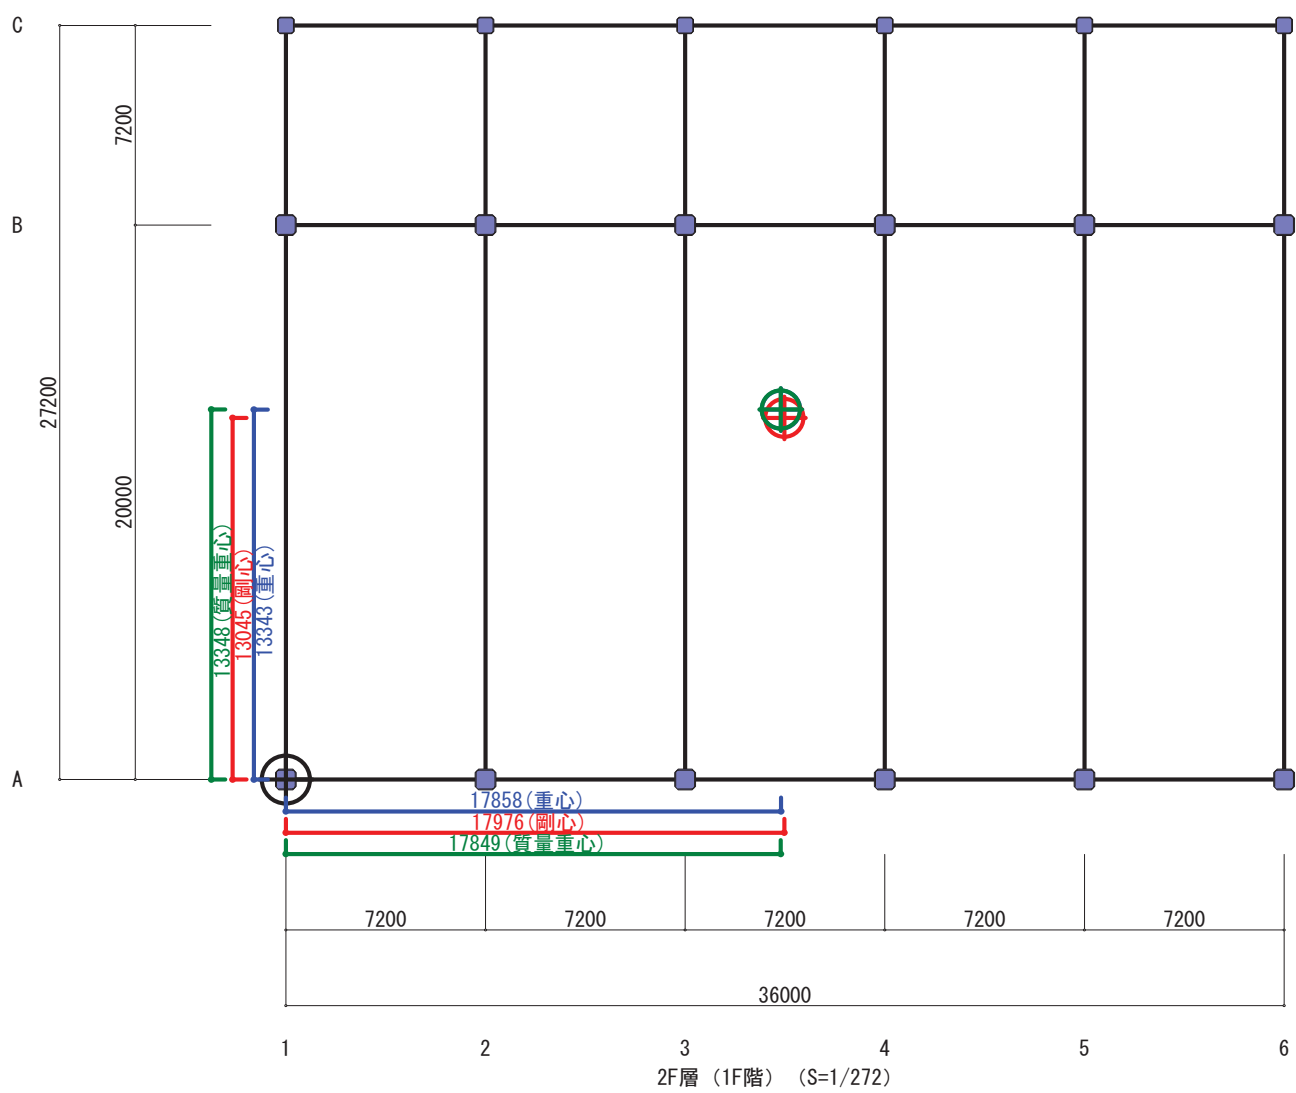

A-4. 断面計算結果

A-4. 1 応力の割増

A-4. 1. 1 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	2734. 05	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
13F	4023. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	5124. 40	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	6104. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6977. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7756. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8461. 96	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9086. 09	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9629. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	10094. 68	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10487. 35	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10807. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	11052. 54	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11223. 90	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	2734. 05	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
13F	4023. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	5124. 40	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	6104. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6977. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7756. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8461. 96	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9086. 09	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9629. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	10094. 68	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10487. 35	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10807. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	11052. 54	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11223. 90	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	2734. 05	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
13F	4023. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	5124. 40	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	6104. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6977. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7756. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8461. 96	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9086. 09	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9629. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	10094. 68	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10487. 35	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10807. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
2F	11052. 54	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11223. 90	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
14F	2734. 05	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
13F	4023. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
12F	5124. 40	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	6104. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	6977. 52	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	7756. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	8461. 96	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	9086. 09	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	9629. 34	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	10094. 68	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10487. 35	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10807. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	11052. 54	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11223. 90	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

加力正, 加力負
直交正, 直交負

X正加力
Y正加力

X負加力
Y負加力

はりの地震時設計応力の割増率

加力正： はり方向の地震時正加力時
加力負： はり方向の地震時負加力時
直交正： はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負： はり方向と直交方向地震時負加力時

柱の地震時設計応力の割増率

X正加力： X方向地震時の正加力時
X負加力： X方向地震時の負加力時
Y正加力： Y方向地震時の正加力時
Y負加力： Y方向地震時の負加力時

※任意軸のはりの場合、はりの傾きに応じて下記の様に
はりのフレームをみなし、荷重ケースを適用します。
-45° 以上45° 以下： X方向フレーム
その他： Y方向フレーム

A フレーム (S=1/259)

1 2 3 4 5 6

B フレーム (S=1/259)

C フレーム (S=1/259)

15F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

1 フレーム (S=1/259)

15F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A

B

C

2 フレーム (S=1/259)

15F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000

A

B

C

3 フレーム (S=1/259)

15F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
14F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000	1. 000 1. 000

A B C

4 フレーム (S=1/259)

15F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

5 フレーム (S=1/259)

15F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
14F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
13F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

6 フレーム (S=1/259)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
14F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
15F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
3F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
10F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
14F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_0 : 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N_w : 接続する壁（ブレース）の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）

N : 接続する壁（ブレース）の軸力を考慮した柱軸力（ $N_0 + N_w$ ）

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）

（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）

（※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	111129.9	5570.4	0.0	5570.4	0.0501
		2	111129.9	7682.6	0.0	7682.6	0.0691
		3	111129.9	8223.0	0.0	8223.0	0.0740
		4	111129.9	8224.0	0.0	8224.0	0.0740
		5	111129.9	7687.6	0.0	7687.6	0.0692
		6	111129.9	5556.8	0.0	5556.8	0.0500
	B	1	111129.9	6658.3	0.0	6658.3	0.0599
		2	111129.9	9388.5	0.0	9388.5	0.0845
		3	111129.9	10218.6	0.0	10218.6	0.0920
		4	111129.9	10000.4	0.0	10000.4	0.0900
		5	111129.9	9127.4	0.0	9127.4	0.0821
		6	111129.9	6594.3	0.0	6594.3	0.0593
	C	1	111129.9	1924.1	0.0	1924.1	0.0173
		2	111129.9	3145.3	0.0	3145.3	0.0283
		3	111129.9	3617.6	0.0	3617.6	0.0326
		4	111129.9	3119.6	0.0	3119.6	0.0281
		5	111129.9	2544.3	0.0	2544.3	0.0229
		6	111129.9	1847.3	0.0	1847.3	0.0166
2F	A	1	103083.5	5201.7	0.0	5201.7	0.0505
		2	103083.5	7105.2	0.0	7105.2	0.0689
		3	103083.5	7635.3	0.0	7635.3	0.0741
		4	103083.5	7636.2	0.0	7636.2	0.0741
		5	103083.5	7109.9	0.0	7109.9	0.0690
		6	103083.5	5188.3	0.0	5188.3	0.0503
	B	1	103083.5	6208.6	0.0	6208.6	0.0602
		2	103083.5	8653.5	0.0	8653.5	0.0839
		3	103083.5	9451.1	0.0	9451.1	0.0917
		4	103083.5	9249.9	0.0	9249.9	0.0897
		5	103083.5	8409.7	0.0	8409.7	0.0816
		6	103083.5	6146.0	0.0	6146.0	0.0596
	C	1	103083.5	1800.0	0.0	1800.0	0.0175
		2	103083.5	2920.4	0.0	2920.4	0.0283
		3	103083.5	3354.0	0.0	3354.0	0.0325
		4	103083.5	2912.4	0.0	2912.4	0.0283
		5	103083.5	2377.3	0.0	2377.3	0.0231

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
2F	C	6	103083.5	1724.3	0.0	1724.3	0.0167
3F	A	1	95059.9	4819.4	0.0	4819.4	0.0507
		2	95059.9	6537.3	0.0	6537.3	0.0688
		3	95059.9	7046.5	0.0	7046.5	0.0741
		4	95059.9	7047.4	0.0	7047.4	0.0741
		5	95059.9	6541.7	0.0	6541.7	0.0688
		6	95059.9	4806.5	0.0	4806.5	0.0506
	B	1	95059.9	5744.5	0.0	5744.5	0.0604
		2	95059.9	7940.1	0.0	7940.1	0.0835
		3	95059.9	8693.5	0.0	8693.5	0.0915
		4	95059.9	8509.7	0.0	8509.7	0.0895
		5	95059.9	7714.5	0.0	7714.5	0.0812
		6	95059.9	5684.4	0.0	5684.4	0.0598
	C	1	95059.9	1674.7	0.0	1674.7	0.0176
		2	95059.9	2696.2	0.0	2696.2	0.0284
		3	95059.9	3092.8	0.0	3092.8	0.0325
		4	95059.9	2701.6	0.0	2701.6	0.0284
		5	95059.9	2207.4	0.0	2207.4	0.0232
		6	95059.9	1601.7	0.0	1601.7	0.0168
4F	A	1	87036.2	4421.5	0.0	4421.5	0.0508
		2	87036.2	5978.3	0.0	5978.3	0.0687
		3	87036.2	6455.8	0.0	6455.8	0.0742
		4	87036.2	6456.6	0.0	6456.6	0.0742
		5	87036.2	5982.3	0.0	5982.3	0.0687
		6	87036.2	4409.3	0.0	4409.3	0.0507
	B	1	87036.2	5269.3	0.0	5269.3	0.0605
		2	87036.2	7256.8	0.0	7256.8	0.0834
		3	87036.2	7954.6	0.0	7954.6	0.0914
		4	87036.2	7788.3	0.0	7788.3	0.0895
		5	87036.2	7049.8	0.0	7049.8	0.0810
		6	87036.2	5212.6	0.0	5212.6	0.0599
	C	1	87036.2	1541.0	0.0	1541.0	0.0177
		2	87036.2	2462.8	0.0	2462.8	0.0283
		3	87036.2	2822.8	0.0	2822.8	0.0324
		4	87036.2	2477.0	0.0	2477.0	0.0285
		5	87036.2	2025.4	0.0	2025.4	0.0233
		6	87036.2	1472.0	0.0	1472.0	0.0169
5F	A	1	79081.2	4017.5	0.0	4017.5	0.0508
		2	79081.2	5430.5	0.0	5430.5	0.0687
		3	79081.2	5868.5	0.0	5868.5	0.0742
		4	79081.2	5869.3	0.0	5869.3	0.0742
		5	79081.2	5433.9	0.0	5433.9	0.0687
		6	79081.2	4006.2	0.0	4006.2	0.0507
	B	1	79081.2	4789.1	0.0	4789.1	0.0606
		2	79081.2	6591.9	0.0	6591.9	0.0834
		3	79081.2	7225.5	0.0	7225.5	0.0914
		4	79081.2	7077.3	0.0	7077.3	0.0895
		5	79081.2	6404.3	0.0	6404.3	0.0810
		6	79081.2	4736.5	0.0	4736.5	0.0599
	C	1	79081.2	1406.7	0.0	1406.7	0.0178
		2	79081.2	2231.7	0.0	2231.7	0.0282
		3	79081.2	2555.3	0.0	2555.3	0.0323
		4	79081.2	2251.5	0.0	2251.5	0.0285
		5	79081.2	1843.3	0.0	1843.3	0.0233
		6	79081.2	1342.3	0.0	1342.3	0.0170
6F	A	1	71185.7	3609.4	0.0	3609.4	0.0507
		2	71185.7	4892.3	0.0	4892.3	0.0687
		3	71185.7	5284.4	0.0	5284.4	0.0742
		4	71185.7	5285.0	0.0	5285.0	0.0742
		5	71185.7	4894.8	0.0	4894.8	0.0688
		6	71185.7	3599.1	0.0	3599.1	0.0506
	B	1	71185.7	4304.9	0.0	4304.9	0.0605
		2	71185.7	5938.0	0.0	5938.0	0.0834
		3	71185.7	6500.5	0.0	6500.5	0.0913
		4	71185.7	6371.1	0.0	6371.1	0.0895
		5	71185.7	5771.0	0.0	5771.0	0.0811

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
6F	B	6	71185.7	4257.1	0.0	4257.1	0.0598
		1	71185.7	1272.7	0.0	1272.7	0.0179
	C	2	71185.7	2005.9	0.0	2005.9	0.0282
		3	71185.7	2293.1	0.0	2293.1	0.0322
		4	71185.7	2028.7	0.0	2028.7	0.0285
		5	71185.7	1664.2	0.0	1664.2	0.0234
		6	71185.7	1213.6	0.0	1213.6	0.0170
7F	A	1	63290.3	3188.2	0.0	3188.2	0.0504
		2	63290.3	4361.7	0.0	4361.7	0.0689
		3	63290.3	4698.6	0.0	4698.6	0.0742
		4	63290.3	4699.2	0.0	4699.2	0.0742
		5	63290.3	4363.2	0.0	4363.2	0.0689
		6	63290.3	3179.1	0.0	3179.1	0.0502
	B	1	63290.3	3811.0	0.0	3811.0	0.0602
		2	63290.3	5309.1	0.0	5309.1	0.0839
		3	63290.3	5790.6	0.0	5790.6	0.0915
		4	63290.3	5680.1	0.0	5680.1	0.0897
		5	63290.3	5163.1	0.0	5163.1	0.0816
		6	63290.3	3768.7	0.0	3768.7	0.0595
	C	1	63290.3	1132.1	0.0	1132.1	0.0179
		2	63290.3	1772.6	0.0	1772.6	0.0280
		3	63290.3	2023.9	0.0	2023.9	0.0320
		4	63290.3	1794.6	0.0	1794.6	0.0284
		5	63290.3	1475.2	0.0	1475.2	0.0233
		6	63290.3	1079.1	0.0	1079.1	0.0171
8F	A	1	55394.8	2753.7	0.0	2753.7	0.0497
		2	55394.8	3839.4	0.0	3839.4	0.0693
		3	55394.8	4111.6	0.0	4111.6	0.0742
		4	55394.8	4112.1	0.0	4112.1	0.0742
		5	55394.8	3839.8	0.0	3839.8	0.0693
		6	55394.8	2746.1	0.0	2746.1	0.0496
	B	1	55394.8	3306.5	0.0	3306.5	0.0597
		2	55394.8	4705.4	0.0	4705.4	0.0849
		3	55394.8	5095.2	0.0	5095.2	0.0920
		4	55394.8	5003.8	0.0	5003.8	0.0903
		5	55394.8	4580.6	0.0	4580.6	0.0827
		6	55394.8	3270.6	0.0	3270.6	0.0590
	C	1	55394.8	984.9	0.0	984.9	0.0178
		2	55394.8	1531.8	0.0	1531.8	0.0277
		3	55394.8	1747.7	0.0	1747.7	0.0315
		4	55394.8	1549.7	0.0	1549.7	0.0280
		5	55394.8	1276.4	0.0	1276.4	0.0230
		6	55394.8	939.3	0.0	939.3	0.0170
9F	A	1	47529.8	2320.6	0.0	2320.6	0.0488
		2	47529.8	3320.7	0.0	3320.7	0.0699
		3	47529.8	3525.5	0.0	3525.5	0.0742
		4	47529.8	3525.9	0.0	3525.9	0.0742
		5	47529.8	3320.0	0.0	3320.0	0.0699
		6	47529.8	2314.5	0.0	2314.5	0.0487
	B	1	47529.8	2802.7	0.0	2802.7	0.0590
		2	47529.8	4101.6	0.0	4101.6	0.0863
		3	47529.8	4396.2	0.0	4396.2	0.0925
		4	47529.8	4324.1	0.0	4324.1	0.0910
		5	47529.8	3998.4	0.0	3998.4	0.0841
		6	47529.8	2773.7	0.0	2773.7	0.0584
	C	1	47529.8	839.6	0.0	839.6	0.0177
		2	47529.8	1296.5	0.0	1296.5	0.0273
		3	47529.8	1476.3	0.0	1476.3	0.0311
		4	47529.8	1309.7	0.0	1309.7	0.0276
		5	47529.8	1082.5	0.0	1082.5	0.0228
		6	47529.8	801.1	0.0	801.1	0.0169
10F	A	1	39804.3	1942.0	0.0	1942.0	0.0488
		2	39804.3	2773.7	0.0	2773.7	0.0697
		3	39804.3	2949.1	0.0	2949.1	0.0741
		4	39804.3	2949.4	0.0	2949.4	0.0741
		5	39804.3	2773.1	0.0	2773.1	0.0697

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
10F	A	6	39804.3	1936.8	0.0	1936.8	0.0487
		1	39804.3	2352.2	0.0	2352.2	0.0591
	B	2	39804.3	3438.9	0.0	3438.9	0.0864
		3	39804.3	3687.0	0.0	3687.0	0.0926
		4	39804.3	3630.0	0.0	3630.0	0.0912
		5	39804.3	3355.6	0.0	3355.6	0.0843
		6	39804.3	2327.6	0.0	2327.6	0.0585
	C	1	39804.3	700.9	0.0	700.9	0.0176
		2	39804.3	1084.5	0.0	1084.5	0.0272
		3	39804.3	1222.4	0.0	1222.4	0.0307
		4	39804.3	1098.4	0.0	1098.4	0.0276
		5	39804.3	913.3	0.0	913.3	0.0229
		6	39804.3	669.4	0.0	669.4	0.0168
11F	A	1	32078.7	1560.5	0.0	1560.5	0.0486
		2	32078.7	2228.2	0.0	2228.2	0.0695
		3	32078.7	2371.7	0.0	2371.7	0.0739
		4	32078.7	2371.9	0.0	2371.9	0.0739
		5	32078.7	2227.8	0.0	2227.8	0.0694
		6	32078.7	1556.3	0.0	1556.3	0.0485
	B	1	32078.7	1901.5	0.0	1901.5	0.0593
		2	32078.7	2785.1	0.0	2785.1	0.0868
		3	32078.7	2984.2	0.0	2984.2	0.0930
		4	32078.7	2942.0	0.0	2942.0	0.0917
		5	32078.7	2721.4	0.0	2721.4	0.0848
		6	32078.7	1881.7	0.0	1881.7	0.0587
	C	1	32078.7	556.7	0.0	556.7	0.0174
		2	32078.7	869.6	0.0	869.6	0.0271
		3	32078.7	964.8	0.0	964.8	0.0301
		4	32078.7	882.6	0.0	882.6	0.0275
		5	32078.7	740.1	0.0	740.1	0.0231
		6	32078.7	532.8	0.0	532.8	0.0166
12F	A	1	24360.8	1175.4	0.0	1175.4	0.0482
		2	24360.8	1685.3	0.0	1685.3	0.0692
		3	24360.8	1794.3	0.0	1794.3	0.0737
		4	24360.8	1794.5	0.0	1794.5	0.0737
		5	24360.8	1684.9	0.0	1684.9	0.0692
		6	24360.8	1172.2	0.0	1172.2	0.0481
	B	1	24360.8	1446.9	0.0	1446.9	0.0594
		2	24360.8	2136.2	0.0	2136.2	0.0877
		3	24360.8	2282.9	0.0	2282.9	0.0937
		4	24360.8	2255.6	0.0	2255.6	0.0926
		5	24360.8	2092.4	0.0	2092.4	0.0859
		6	24360.8	1432.0	0.0	1432.0	0.0588
	C	1	24360.8	413.5	0.0	413.5	0.0170
		2	24360.8	655.4	0.0	655.4	0.0269
		3	24360.8	707.9	0.0	707.9	0.0291
		4	24360.8	667.0	0.0	667.0	0.0274
		5	24360.8	567.0	0.0	567.0	0.0233
		6	24360.8	397.2	0.0	397.2	0.0163
13F	A	1	16708.3	790.7	0.0	790.7	0.0473
		2	16708.3	1152.3	0.0	1152.3	0.0690
		3	16708.3	1225.9	0.0	1225.9	0.0734
		4	16708.3	1226.0	0.0	1226.0	0.0734
		5	16708.3	1152.1	0.0	1152.1	0.0690
		6	16708.3	788.7	0.0	788.7	0.0472
	B	1	16708.3	989.2	0.0	989.2	0.0592
		2	16708.3	1486.6	0.0	1486.6	0.0890
		3	16708.3	1578.6	0.0	1578.6	0.0945
		4	16708.3	1566.2	0.0	1566.2	0.0937
		5	16708.3	1463.0	0.0	1463.0	0.0876
		6	16708.3	979.5	0.0	979.5	0.0586
	C	1	16708.3	280.8	0.0	280.8	0.0168
		2	16708.3	440.1	0.0	440.1	0.0263
		3	16708.3	462.5	0.0	462.5	0.0277
		4	16708.3	454.3	0.0	454.3	0.0272
		5	16708.3	402.1	0.0	402.1	0.0241

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
13F	C	6	16708. 3	269. 6	0. 0	269. 6	0. 0161

A-4. 5Sの断面計算

A-4. 5. 1Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	6F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

14F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	15F 層 (S=1/239)				
	6				

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部： 欠損を考慮しない

継手： ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径： 20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部： 0 %

継手： 15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S 規準による

S N鋼材は、規定値 (S 規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/18 12:48

— Ⅲ — 422 / 889 —

- イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm
- ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない
- エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
- オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
- カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) セン断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) セン断力の判定

$(\tau/f_s) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	1F 階 (S=1/239)				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	5F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	7F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 階 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	14F 階 (S=1/239)				
	6				

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する
イ) スクラップ孔径： 35.0 mm
ウ) 断面欠損率
Zの欠損率： 0 %
Asの欠損率： 0 %
Anの欠損率： 0 %
エ) 幅厚比の計算
SN鋼材以外は、S規準による
SN鋼材は、規定値 (S規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討
ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
ウ) S柱座屈長さ係数
計算値
エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱セン断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00 \text{ をOKとする}$$

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

8) 冷間成形形鋼管の応力割増率



鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ
通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

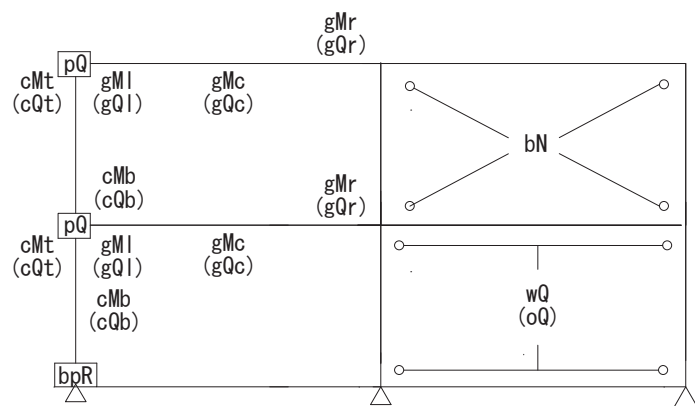

gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱頭のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

15F	4000	0.59 (0.04)	0.30 (0.14)	0.04 (0.06)	0.15 (0.00)	0.09 (0.08)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.07 (0.07)	0.04 (0.07)	0.05 (0.01)	0.08 (0.05)	0.15 (0.01)	0.04 (0.06)	0.29 (0.14)	0.59 (0.04)	0.37 (0.04)
		0.37 (0.04)	0.23 (0.03)	0.60 (0.05)	0.04 (0.05)	0.55 (0.05)	0.06 (0.07)	0.41 (0.08)	0.03 (0.00)	0.41 (0.08)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.44 (0.08)	0.22 (0.02)	0.03 (0.08)	0.29 (0.06)	0.36 (0.16)	0.59 (0.04)	
14F	4000	0.29 (0.06)	0.37 (0.16)	0.03 (0.08)	0.45 (0.08)	0.12 (0.09)	0.04 (0.02)	0.41 (0.08)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.41 (0.08)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.44 (0.08)	0.22 (0.02)	0.03 (0.08)	0.29 (0.06)	0.36 (0.16)	0.37 (0.04)
		0.32 (0.06)	0.20 (0.02)	0.48 (0.08)	0.04 (0.05)	0.45 (0.08)	0.06 (0.07)	0.45 (0.08)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.45 (0.08)	0.06 (0.05)	0.04 (0.01)	0.44 (0.08)	0.22 (0.02)	0.03 (0.08)	0.29 (0.06)	0.36 (0.16)	
13F	4025	0.39 (0.08)	0.35 (0.15)	0.03 (0.07)	0.60 (0.12)	0.12 (0.08)	0.04 (0.01)	0.57 (0.12)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.57 (0.12)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.60 (0.12)	0.20 (0.02)	0.03 (0.07)	0.39 (0.08)	0.59 (0.04)	0.32 (0.06)
		0.38 (0.08)	0.14 (0.01)	0.56 (0.12)	0.03 (0.04)	0.52 (0.12)	0.05 (0.05)	0.52 (0.12)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.52 (0.12)	0.05 (0.05)	0.03 (0.01)	0.52 (0.12)	0.08 (0.06)	0.55 (0.12)	0.24 (0.11)	0.38 (0.08)	
12F	4000	0.40 (0.11)	0.24 (0.11)	0.02 (0.05)	0.62 (0.15)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.60 (0.16)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.16)	0.03 (0.04)	0.03 (0.01)	0.62 (0.15)	0.14 (0.01)	0.02 (0.05)	0.40 (0.11)	0.38 (0.08)	0.40 (0.11)
		0.40 (0.11)	0.13 (0.01)	0.59 (0.15)	0.03 (0.04)	0.56 (0.16)	0.05 (0.05)	0.55 (0.16)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.55 (0.16)	0.08 (0.06)	0.08 (0.15)	0.58 (0.15)	0.23 (0.10)	0.40 (0.11)	0.38 (0.08)		
11F	4000	0.43 (0.13)	0.23 (0.11)	0.02 (0.05)	0.67 (0.19)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.64 (0.20)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.64 (0.20)	0.03 (0.04)	0.03 (0.01)	0.66 (0.19)	0.13 (0.01)	0.02 (0.05)	0.43 (0.13)	0.40 (0.11)	0.40 (0.11)
		0.44 (0.13)	0.12 (0.01)	0.63 (0.19)	0.03 (0.04)	0.61 (0.20)	0.05 (0.05)	0.61 (0.20)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.20)	0.08 (0.06)	0.08 (0.19)	0.63 (0.19)	0.22 (0.10)	0.44 (0.13)	0.40 (0.11)		
10F	4025	0.45 (0.16)	0.22 (0.10)	0.02 (0.05)	0.70 (0.23)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.67 (0.24)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.67 (0.24)	0.02 (0.04)	0.03 (0.01)	0.69 (0.23)	0.12 (0.00)	0.02 (0.04)	0.45 (0.16)	0.44 (0.13)	0.44 (0.13)
		0.43 (0.16)	0.14 (0.02)	0.64 (0.23)	0.03 (0.04)	0.61 (0.24)	0.05 (0.05)	0.61 (0.24)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.24)	0.07 (0.06)	0.07 (0.24)	0.64 (0.23)	0.19 (0.08)	0.43 (0.16)	0.44 (0.13)		
9F	4000	0.47 (0.17)	0.19 (0.08)	0.01 (0.05)	0.67 (0.24)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.63 (0.26)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.63 (0.26)	0.02 (0.04)	0.03 (0.01)	0.67 (0.24)	0.13 (0.02)	0.01 (0.04)	0.47 (0.17)	0.43 (0.16)	0.43 (0.16)
		0.43 (0.17)	0.13 (0.02)	0.61 (0.24)	0.03 (0.04)	0.58 (0.26)	0.05 (0.05)	0.58 (0.26)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.58 (0.26)	0.07 (0.06)	0.07 (0.24)	0.61 (0.24)	0.19 (0.08)	0.43 (0.16)	0.43 (0.16)		
8F	4000	0.45 (0.20)	0.19 (0.08)	0.01 (0.05)	0.65 (0.27)	0.08 (0.06)	0.03 (0.01)	0.62 (0.29)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.62 (0.29)	0.02 (0.04)	0.03 (0.01)	0.64 (0.27)	0.13 (0.02)	0.01 (0.04)	0.45 (0.20)	0.43 (0.16)	0.43 (0.16)
		0.44 (0.20)	0.11 (0.02)	0.63 (0.27)	0.02 (0.04)	0.61 (0.29)	0.05 (0.05)	0.61 (0.29)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.29)	0.07 (0.06)	0.07 (0.29)	0.62 (0.27)	0.17 (0.07)	0.44 (0.20)	0.43 (0.16)		
7F	4000	0.48 (0.23)	0.17 (0.08)	0.01 (0.04)	0.68 (0.31)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.67 (0.33)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.67 (0.33)	0.02 (0.04)	0.03 (0.01)	0.68 (0.31)	0.11 (0.01)	0.01 (0.04)	0.48 (0.23)	0.44 (0.20)	0.44 (0.20)
		0.47 (0.23)	0.09 (0.01)	0.67 (0.31)	0.02 (0.04)	0.66 (0.33)	0.05 (0.05)	0.66 (0.33)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.66 (0.33)	0.07 (0.06)	0.07 (0.31)	0.66 (0.31)	0.15 (0.07)	0.47 (0.23)	0.47 (0.23)		
6F	4000	0.50 (0.25)	0.15 (0.07)	0.01 (0.03)	0.70 (0.34)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.70 (0.37)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.70 (0.37)	0.03 (0.04)	0.03 (0.01)	0.70 (0.34)	0.09 (0.01)	0.01 (0.03)	0.50 (0.25)	0.47 (0.23)	0.47 (0.23)
		0.47 (0.25)	0.07 (0.00)	0.65 (0.34)	0.03 (0.04)	0.66 (0.37)	0.05 (0.05)	0.66 (0.37)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.66 (0.37)	0.07 (0.06)	0.07 (0.34)	0.65 (0.34)	0.13 (0.06)	0.47 (0.25)	0.47 (0.23)		
5F	4000	0.40 (0.21)	0.14 (0.06)	0.01 (0.03)	0.57 (0.29)	0.07 (0.06)	0.02 (0.01)	0.57 (0.31)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.31)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.58 (0.29)	0.07 (0.00)	0.01 (0.03)	0.40 (0.21)	0.47 (0.25)	0.47 (0.25)
		0.38 (0.21)	0.06 (0.00)	0.53 (0.29)	0.03 (0.04)	0.54 (0.31)	0.05 (0.05)	0.54 (0.31)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.54 (0.31)	0.06 (0.05)	0.06 (0.29)	0.53 (0.29)	0.12 (0.06)	0.38 (0.21)	0.47 (0.25)		
4F	4000	0.40 (0.23)	0.12 (0.06)	0.01 (0.02)	0.56 (0.31)	0.07 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.34)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.34)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.56 (0.31)	0.05 (0.00)	0.01 (0.02)	0.40 (0.23)	0.38 (0.21)	0.38 (0.21)
		0.40 (0.23)	0.04 (0.01)	0.56 (0.31)	0.04 (0.04)	0.57 (0.34)	0.05 (0.05)	0.57 (0.34)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.34)	0.06 (0.05)	0.06 (0.31)	0.56 (0.31)	0.09 (0.05)	0.40 (0.23)	0.40 (0.23)		
3F	4000	0.40 (0.25)	0.09 (0.05)	0.01 (0.02)	0.57 (0.34)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.37)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.37)	0.04 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.34)	0.04 (0.01)	0.01 (0.02)	0.40 (0.25)	0.40 (0.23)	0.40 (0.23)
		0.38 (0.25)	0.02 (0.02)	0.55 (0.34)	0.05 (0.05)	0.57 (0.37)	0.05 (0.05)	0.57 (0.37)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.57 (0.37)	0.06 (0.05)	0.06 (0.34)	0.55 (0.34)	0.07 (0.04)	0.38 (0.25)	0.40 (0.23)		
2F	4625	0.44 (0.27)	0.07 (0.04)	0.01 (0.01)	0.61 (0.37)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.63 (0.39)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.63 (0.39)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.61 (0.37)	0.02 (0.02)	0.01 (0.01)	0.43 (0.27)	0.38 (0.25)	0.38 (0.25)
		0.55 (0.27)	0.06 (0.09)	0.71 (0.37)	0.05 (0.07)	0.74 (0.39)	0.05 (0.07)	0.74 (0.39)	0.05 (0.07)	0.03 (0.00)	0.74 (0.39)	0.06 (0.08)	0.06 (0.08)	0.71 (0.37)	0.03 (0.06)	0.55 (0.27)	0.55 (0.27)		
1F	4625	0.03 (0.07)	0.04 (0.01)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.05 (0.08)	0.03 (0.00)	0.05 (0.08)	0.03 (0.00)	0.05 (0.08)	0.03 (0.00)	0.05 (0.07)	0.03 (0.00)	0.06 (0.09)	0.04 (0.01)	0.03 (0.06)	0.55 (0.27)	0.55 (0.27)	0.55 (0.27)
		7200				7200				7200				7200				36000	

1

2

3

4


5

6

A フレーム (S=1/284)

15F	56675	4000	0.57 (0.05)	0.41 (0.21)	0.07 (0.08)	0.19 (0.03)	0.15 (0.14)	0.08 (0.01)	0.06 (0.11)	0.74 (0.06)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.14 (0.13)	0.77 (0.06)	0.06 (0.10)	0.07 (0.01)	0.16 (0.14)	0.85 (0.06)	0.18 (0.04)	0.06 (0.07)	0.39 (0.21)	0.56 (0.05)		
14F			4000	0.29 (0.07)	0.51 (0.23)	0.04 (0.11)	0.29 (0.10)	0.59 (0.13)	0.18 (0.02)	0.06 (0.11)	0.36 (0.11)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.38 (0.11)	0.53 (0.06)	0.07 (0.07)	0.06 (0.03)	0.44 (0.10)	0.19 (0.13)	0.60 (0.06)	0.27 (0.02)	0.04 (0.10)	0.49 (0.22)	0.41 (0.05)
13F		4025		0.40 (0.10)	0.32 (0.07)	0.05 (0.10)	0.26 (0.02)	0.46 (0.10)	0.17 (0.13)	0.06 (0.02)	0.06 (0.16)	0.40 (0.11)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.13 (0.15)	0.42 (0.11)	0.06 (0.02)	0.06 (0.14)	0.19 (0.13)	0.47 (0.10)	0.24 (0.01)	0.05 (0.09)	0.45 (0.21)	0.32 (0.07)
12F			4000	0.41 (0.13)	0.39 (0.10)	0.03 (0.07)	0.18 (0.01)	0.54 (0.15)	0.12 (0.09)	0.04 (0.02)	0.54 (0.20)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.57 (0.20)	0.04 (0.05)	0.04 (0.15)	0.04 (0.02)	0.04 (0.19)	0.61 (0.09)	0.17 (0.14)	0.03 (0.00)	0.03 (0.06)	0.41 (0.13)	0.38 (0.10)
11F		4000		0.45 (0.16)	0.41 (0.13)	0.03 (0.06)	0.17 (0.00)	0.57 (0.19)	0.12 (0.09)	0.04 (0.02)	0.61 (0.25)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.63 (0.25)	0.04 (0.08)	0.04 (0.20)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.66 (0.23)	0.15 (0.00)	0.15 (0.00)	0.03 (0.06)	0.44 (0.16)	0.41 (0.13)
10F			4025	0.47 (0.19)	0.45 (0.16)	0.03 (0.06)	0.15 (0.00)	0.62 (0.24)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.64 (0.30)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.66 (0.30)	0.04 (0.08)	0.04 (0.25)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.69 (0.27)	0.14 (0.00)	0.14 (0.00)	0.03 (0.06)	0.46 (0.19)	0.44 (0.16)
9F		4000		0.49 (0.21)	0.46 (0.19)	0.02 (0.06)	0.17 (0.03)	0.65 (0.28)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.61 (0.32)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.62 (0.31)	0.04 (0.08)	0.04 (0.30)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.68 (0.29)	0.16 (0.02)	0.16 (0.02)	0.02 (0.06)	0.48 (0.21)	0.45 (0.19)
8F			4000	0.48 (0.24)	0.45 (0.21)	0.02 (0.06)	0.17 (0.03)	0.62 (0.30)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.63 (0.36)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.64 (0.36)	0.04 (0.08)	0.04 (0.31)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.66 (0.32)	0.16 (0.02)	0.16 (0.02)	0.02 (0.06)	0.47 (0.24)	0.44 (0.21)
7F		4000		0.52 (0.27)	0.46 (0.24)	0.02 (0.05)	0.14 (0.02)	0.64 (0.33)	0.11 (0.09)	0.04 (0.01)	0.68 (0.41)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.69 (0.40)	0.04 (0.08)	0.04 (0.36)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.71 (0.36)	0.13 (0.01)	0.13 (0.01)	0.02 (0.05)	0.51 (0.27)	0.45 (0.24)
6F			4000	0.53 (0.30)	0.50 (0.27)	0.02 (0.04)	0.11 (0.01)	0.68 (0.37)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.72 (0.45)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.73 (0.44)	0.03 (0.08)	0.03 (0.40)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.72 (0.40)	0.10 (0.08)	0.10 (0.00)	0.02 (0.04)	0.52 (0.30)	0.49 (0.27)
5F		4000		0.43 (0.25)	0.50 (0.30)	0.02 (0.04)	0.09 (0.00)	0.68 (0.41)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.59 (0.38)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.60 (0.37)	0.04 (0.08)	0.04 (0.44)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.59 (0.34)	0.09 (0.08)	0.09 (0.00)	0.02 (0.04)	0.42 (0.25)	0.49 (0.30)
4F			4000	0.44 (0.28)	0.40 (0.25)	0.02 (0.03)	0.07 (0.01)	0.55 (0.35)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.61 (0.42)	0.05 (0.06)	0.03 (0.07)	0.03 (0.00)	0.09 (0.41)	0.56 (0.37)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.59 (0.37)	0.11 (0.08)	0.55 (0.34)	0.07 (0.01)	0.15 (0.08)	0.40 (0.25)
3F		4000		0.45 (0.30)	0.43 (0.28)	0.02 (0.02)	0.05 (0.02)	0.58 (0.38)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.65 (0.45)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.65 (0.44)	0.05 (0.07)	0.05 (0.41)	0.03 (0.07)	0.03 (0.01)	0.68 (0.40)	0.10 (0.08)	0.57 (0.37)	0.04 (0.02)	0.12 (0.07)	0.42 (0.27)
2F			4625	0.50 (0.32)	0.41 (0.30)	0.02 (0.01)	0.02 (0.03)	0.58 (0.42)	0.09 (0.08)	0.03 (0.00)	0.72 (0.49)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.71 (0.48)	0.06 (0.07)	0.06 (0.44)	0.03 (0.07)	0.03 (0.00)	0.68 (0.44)	0.09 (0.08)	0.58 (0.40)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.50 (0.32)
1F				0.58 (0.32)	0.58 (0.32)	0.05 (0.01)	0.07 (0.10)	0.74 (0.45)	0.03 (0.00)	0.06 (0.09)	0.78 (0.49)	0.04 (0.09)	0.06 (0.00)	0.78 (0.48)	0.06 (0.09)	0.06 (0.48)	0.03 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.73 (0.44)	0.05 (0.10)	0.04 (0.01)	0.57 (0.32)	0.57 (0.32)
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																					
			1		2		3		4		5		6											
			B フレーム (S=1/284)																					

56675	15F	4000	0.37 (0.04)	0.20 (0.14)	0.08 (0.02)	0.43 (0.05)	0.13 (0.10)	0.07 (0.01)	0.35 (0.04)	0.05 (0.07)	0.06 (0.01)	0.44 (0.05)	0.09 (0.10)	0.06 (0.01)	0.43 (0.05)	0.09 (0.11)	0.08 (0.01)	0.34 (0.03)	0.15 (0.12)							
	14F		4000	0.23 (0.06)	0.32 (0.08)	0.01 (0.04)	0.39 (0.09)	0.13 (0.11)	0.07 (0.01)	0.33 (0.09)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.39 (0.09)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.33 (0.08)	0.07 (0.00)	0.02 (0.03)	0.22 (0.05)	0.29 (0.03)						
	13F	4025		0.29 (0.08)	0.25 (0.06)	0.02 (0.03)	0.44 (0.13)	0.14 (0.11)	0.07 (0.01)	0.38 (0.14)	0.06 (0.07)	0.06 (0.02)	0.44 (0.13)	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.38 (0.11)	0.06 (0.01)	0.02 (0.02)	0.27 (0.08)	0.24 (0.05)						
	12F		4000	0.28 (0.08)	0.30 (0.08)	0.01 (0.02)	0.41 (0.13)	0.12 (0.10)	0.06 (0.01)	0.37 (0.14)	0.05 (0.07)	0.05 (0.01)	0.40 (0.13)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.36 (0.11)	0.05 (0.00)	0.01 (0.02)	0.25 (0.08)	0.28 (0.08)						
	11F	4000		0.29 (0.11)	0.28 (0.08)	0.01 (0.02)	0.43 (0.16)	0.12 (0.10)	0.06 (0.01)	0.39 (0.18)	0.05 (0.07)	0.05 (0.01)	0.42 (0.17)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.37 (0.14)	0.05 (0.00)	0.01 (0.02)	0.26 (0.10)	0.25 (0.08)						
	10F		4025	0.30 (0.13)	0.30 (0.11)	0.01 (0.02)	0.44 (0.19)	0.12 (0.09)	0.06 (0.01)	0.42 (0.22)	0.06 (0.08)	0.05 (0.01)	0.44 (0.20)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.38 (0.16)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.27 (0.12)	0.27 (0.10)						
	9F	4000		0.25 (0.12)	0.30 (0.13)	0.01 (0.02)	0.41 (0.18)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.39 (0.20)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.41 (0.18)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.36 (0.15)	0.05 (0.00)	0.01 (0.02)	0.23 (0.11)	0.27 (0.12)						
	8F		4000	0.24 (0.13)	0.24 (0.12)	0.01 (0.02)	0.39 (0.21)	0.11 (0.08)	0.04 (0.01)	0.39 (0.24)	0.04 (0.05)	0.04 (0.01)	0.40 (0.21)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.34 (0.17)	0.05 (0.00)	0.01 (0.02)	0.23 (0.13)	0.23 (0.11)						
	7F	4000		0.26 (0.15)	0.25 (0.13)	0.01 (0.02)	0.41 (0.23)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.42 (0.27)	0.03 (0.06)	0.04 (0.01)	0.42 (0.24)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.36 (0.19)	0.04 (0.00)	0.01 (0.01)	0.24 (0.14)	0.23 (0.13)						
	6F		4000	0.27 (0.16)	0.26 (0.15)	0.01 (0.02)	0.42 (0.26)	0.10 (0.07)	0.04 (0.01)	0.44 (0.30)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.42 (0.26)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.36 (0.22)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.25 (0.16)	0.25 (0.14)						
	5F	4000		0.21 (0.13)	0.26 (0.16)	0.01 (0.01)	0.33 (0.21)	0.10 (0.07)	0.04 (0.01)	0.34 (0.24)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.33 (0.21)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.28 (0.17)	0.03 (0.01)	0.01 (0.01)	0.20 (0.13)	0.25 (0.16)						
	4F		4000	0.21 (0.14)	0.20 (0.13)	0.01 (0.01)	0.33 (0.23)	0.10 (0.07)	0.04 (0.00)	0.35 (0.26)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.33 (0.23)	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.27 (0.19)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.20 (0.14)	0.19 (0.13)						
	3F	4000		0.22 (0.15)	0.21 (0.14)	0.01 (0.01)	0.34 (0.25)	0.09 (0.07)	0.04 (0.00)	0.37 (0.29)	0.06 (0.06)	0.04 (0.00)	0.34 (0.25)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.28 (0.20)	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.21 (0.15)	0.20 (0.14)						
	2F		4625	0.23 (0.16)	0.21 (0.15)	0.01 (0.02)	0.35 (0.27)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.39 (0.31)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.35 (0.27)	0.03 (0.02)	0.01 (0.00)	0.29 (0.22)	0.01 (0.02)	0.01 (0.00)	0.22 (0.16)	0.20 (0.15)						
	1F			0.24 (0.16)	0.24 (0.16)	0.05 (0.01)	0.06 (0.09)	0.34 (0.27)	0.02 (0.00)	0.05 (0.07)	0.38 (0.31)	0.03 (0.00)	0.05 (0.08)	0.02 (0.07)	0.02 (0.00)	0.06 (0.08)	0.28 (0.22)	0.05 (0.01)	0.04 (0.06)	0.23 (0.16)						
			7200				7200				7200				7200				7200							
			36000																							
			1				2				3				4				5				6			
			C フレーム (S=1/284)																							

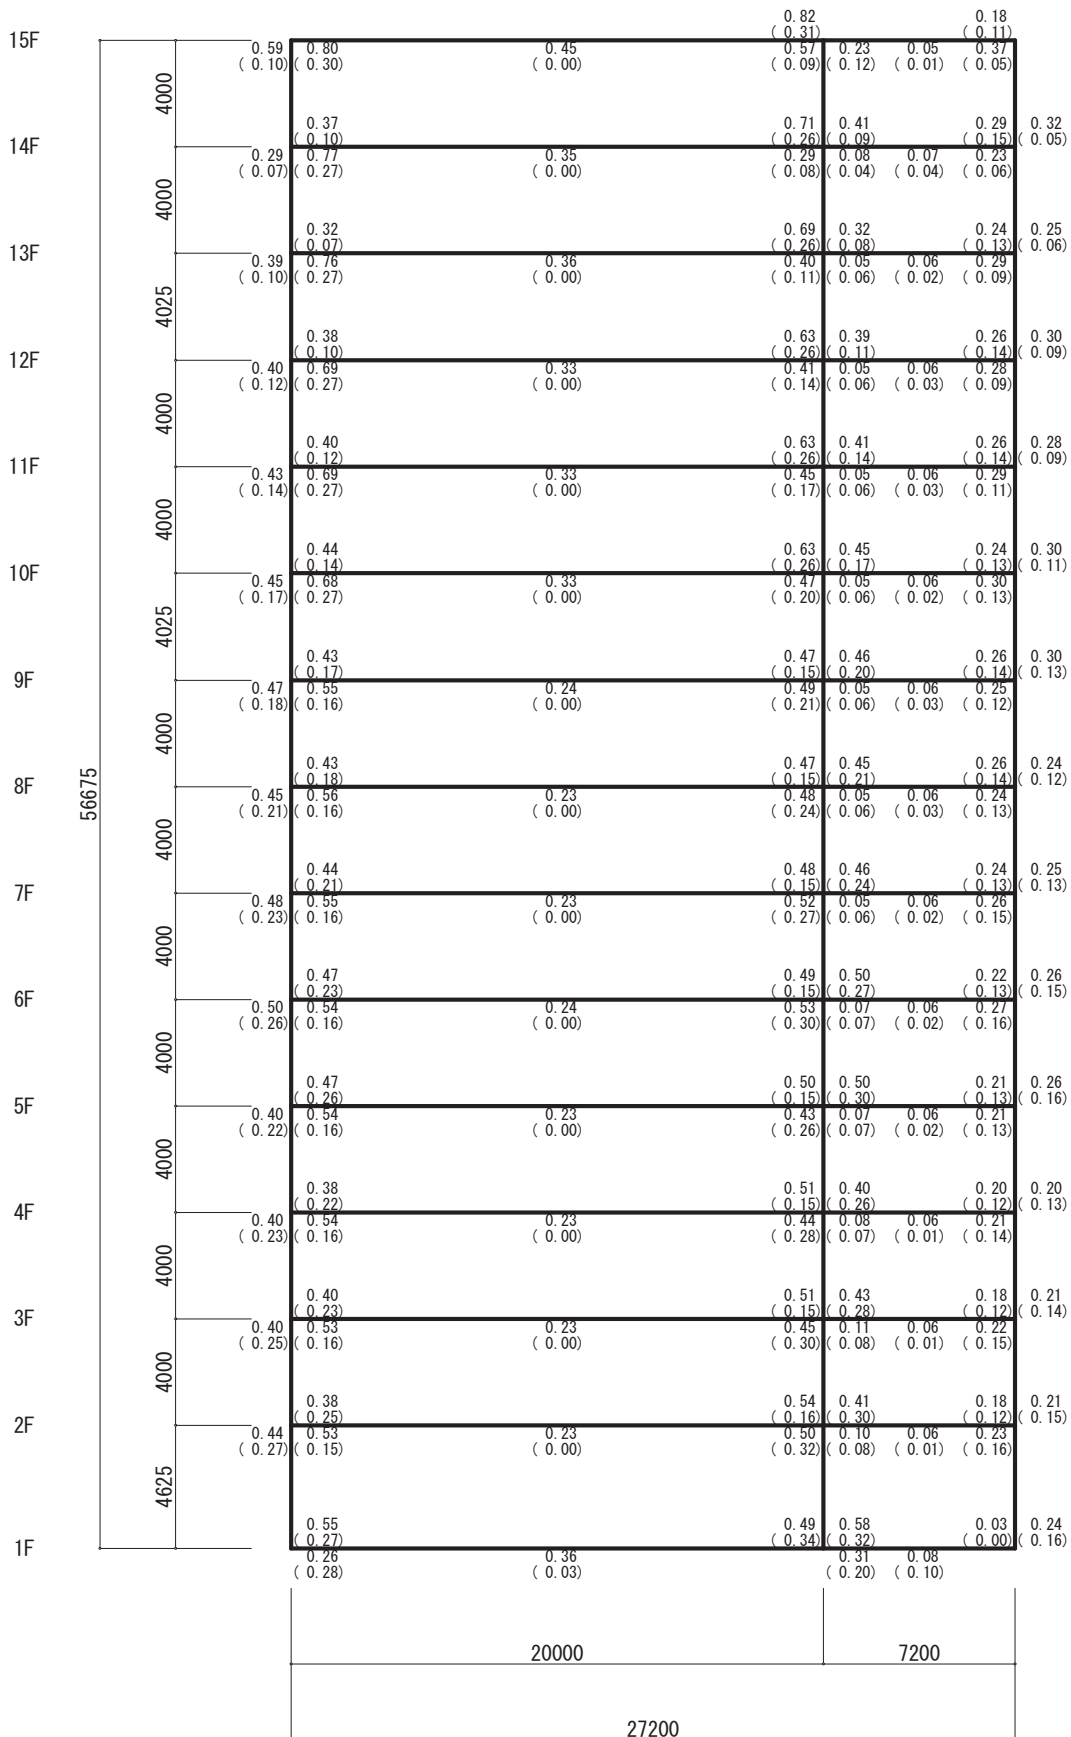


A

B

C

1 フレーム (S=1/284)

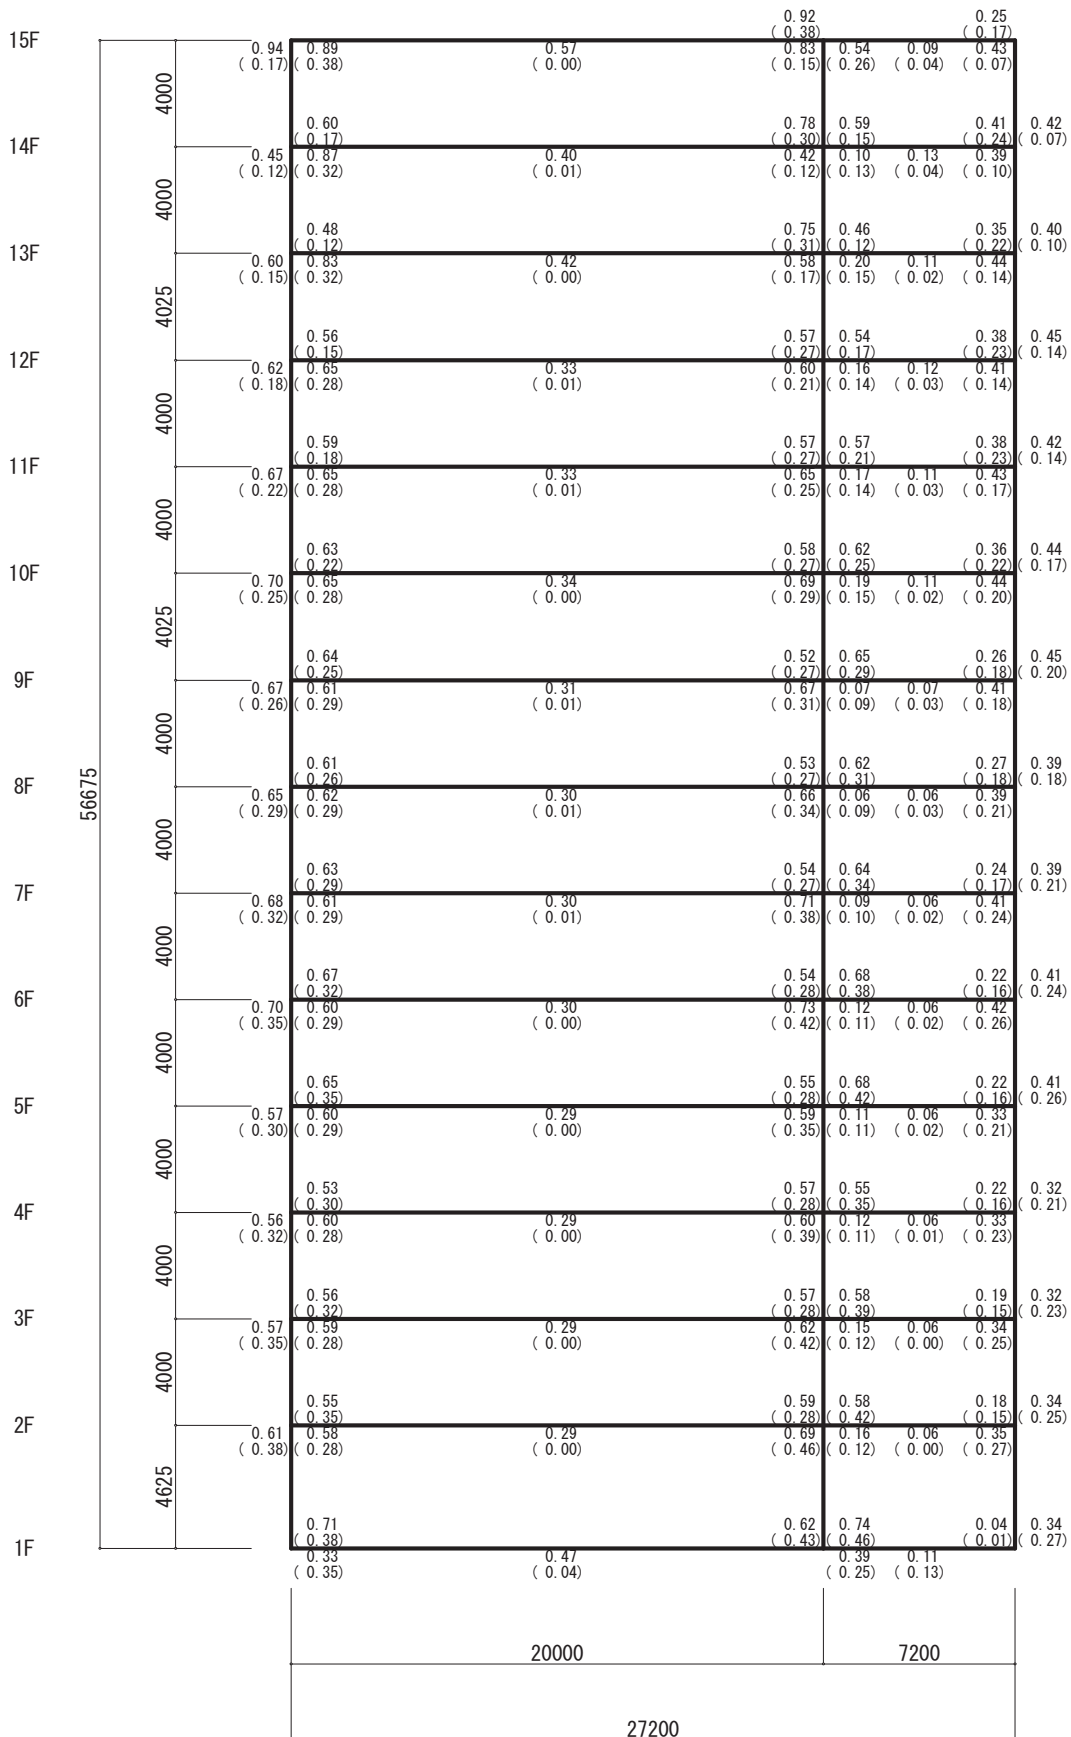



A

B

C

2 フレーム (S=1/284)



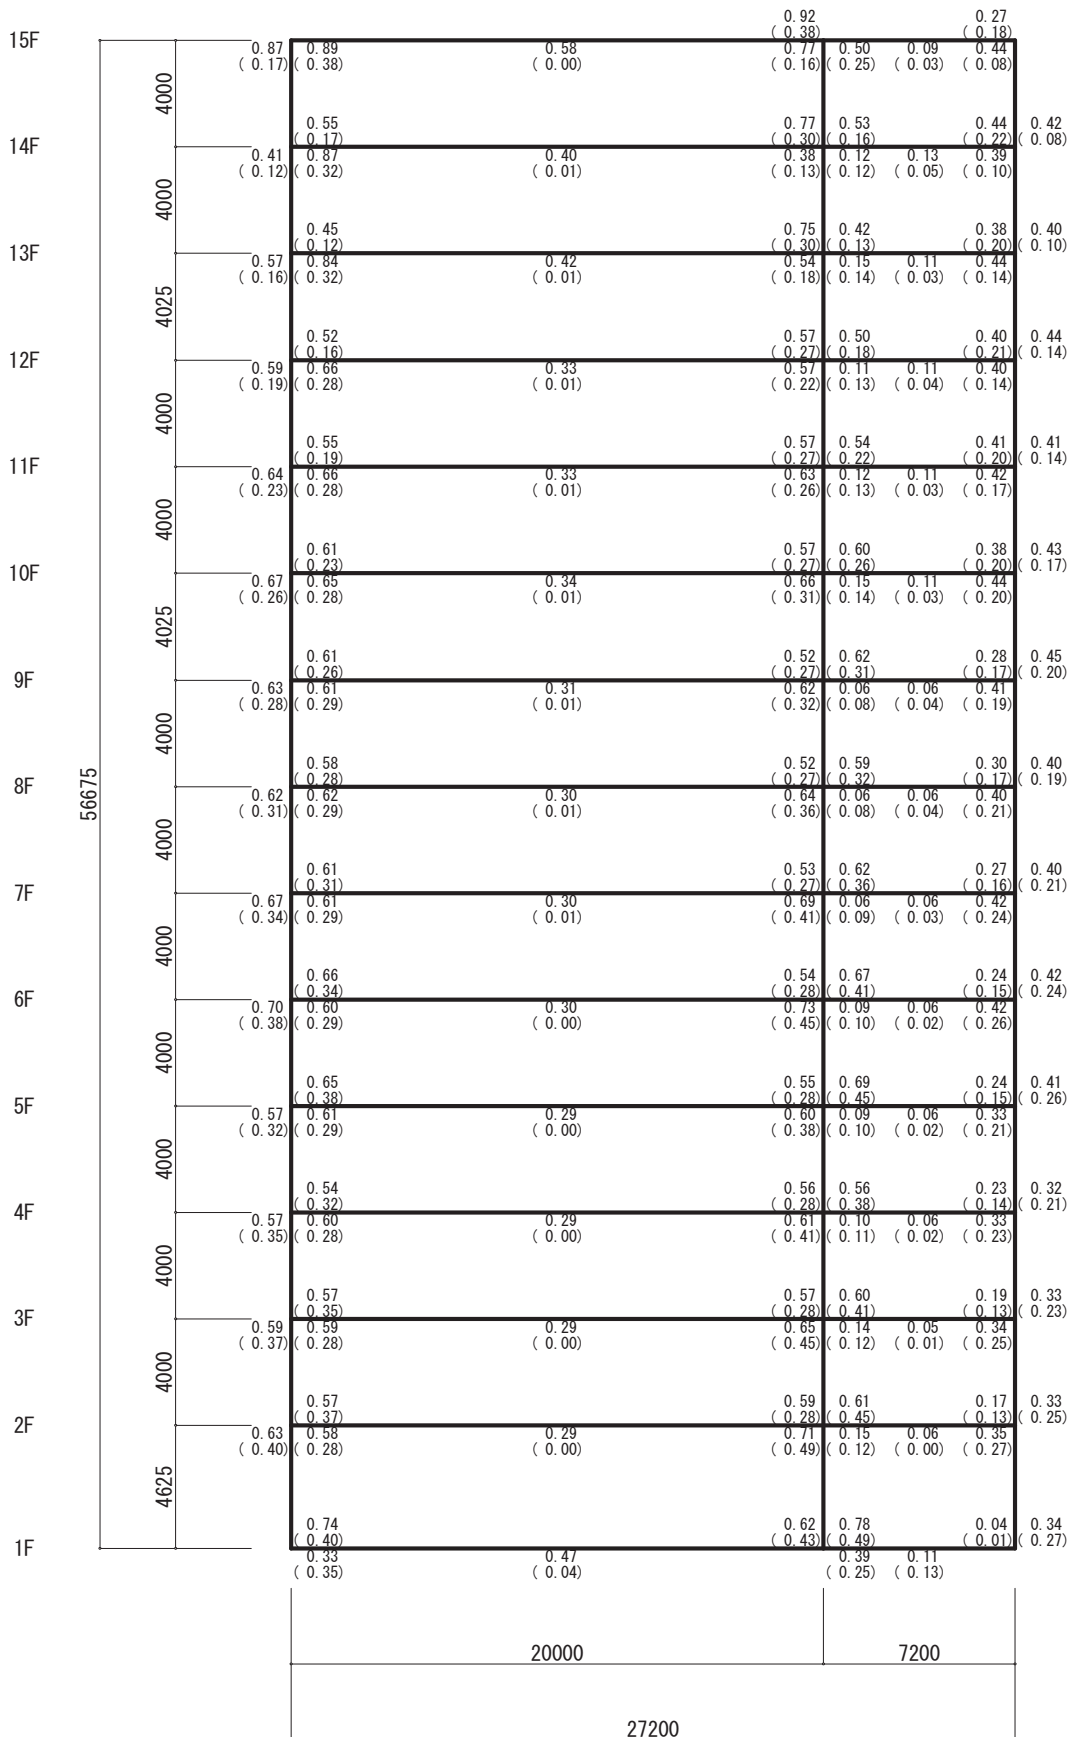


A

B

C

4 フレーム (S=1/284)

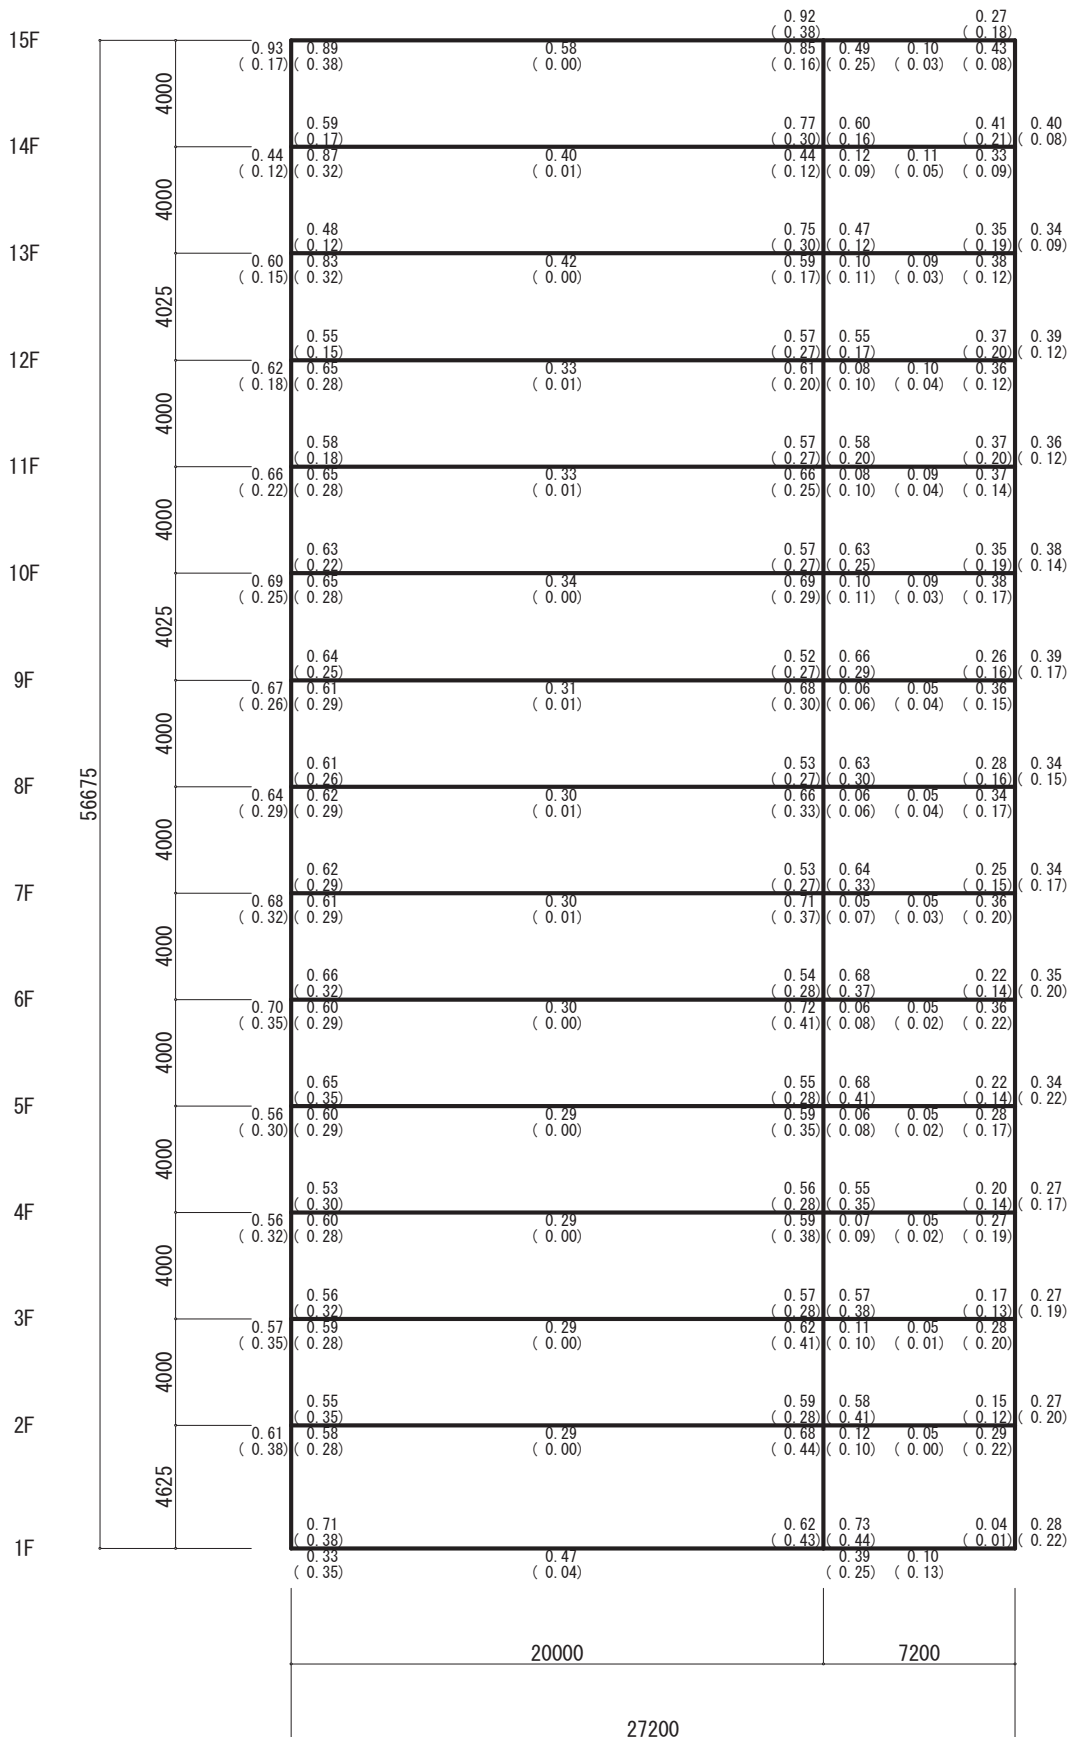


A

B

C

5 フレーム (S=1/284)

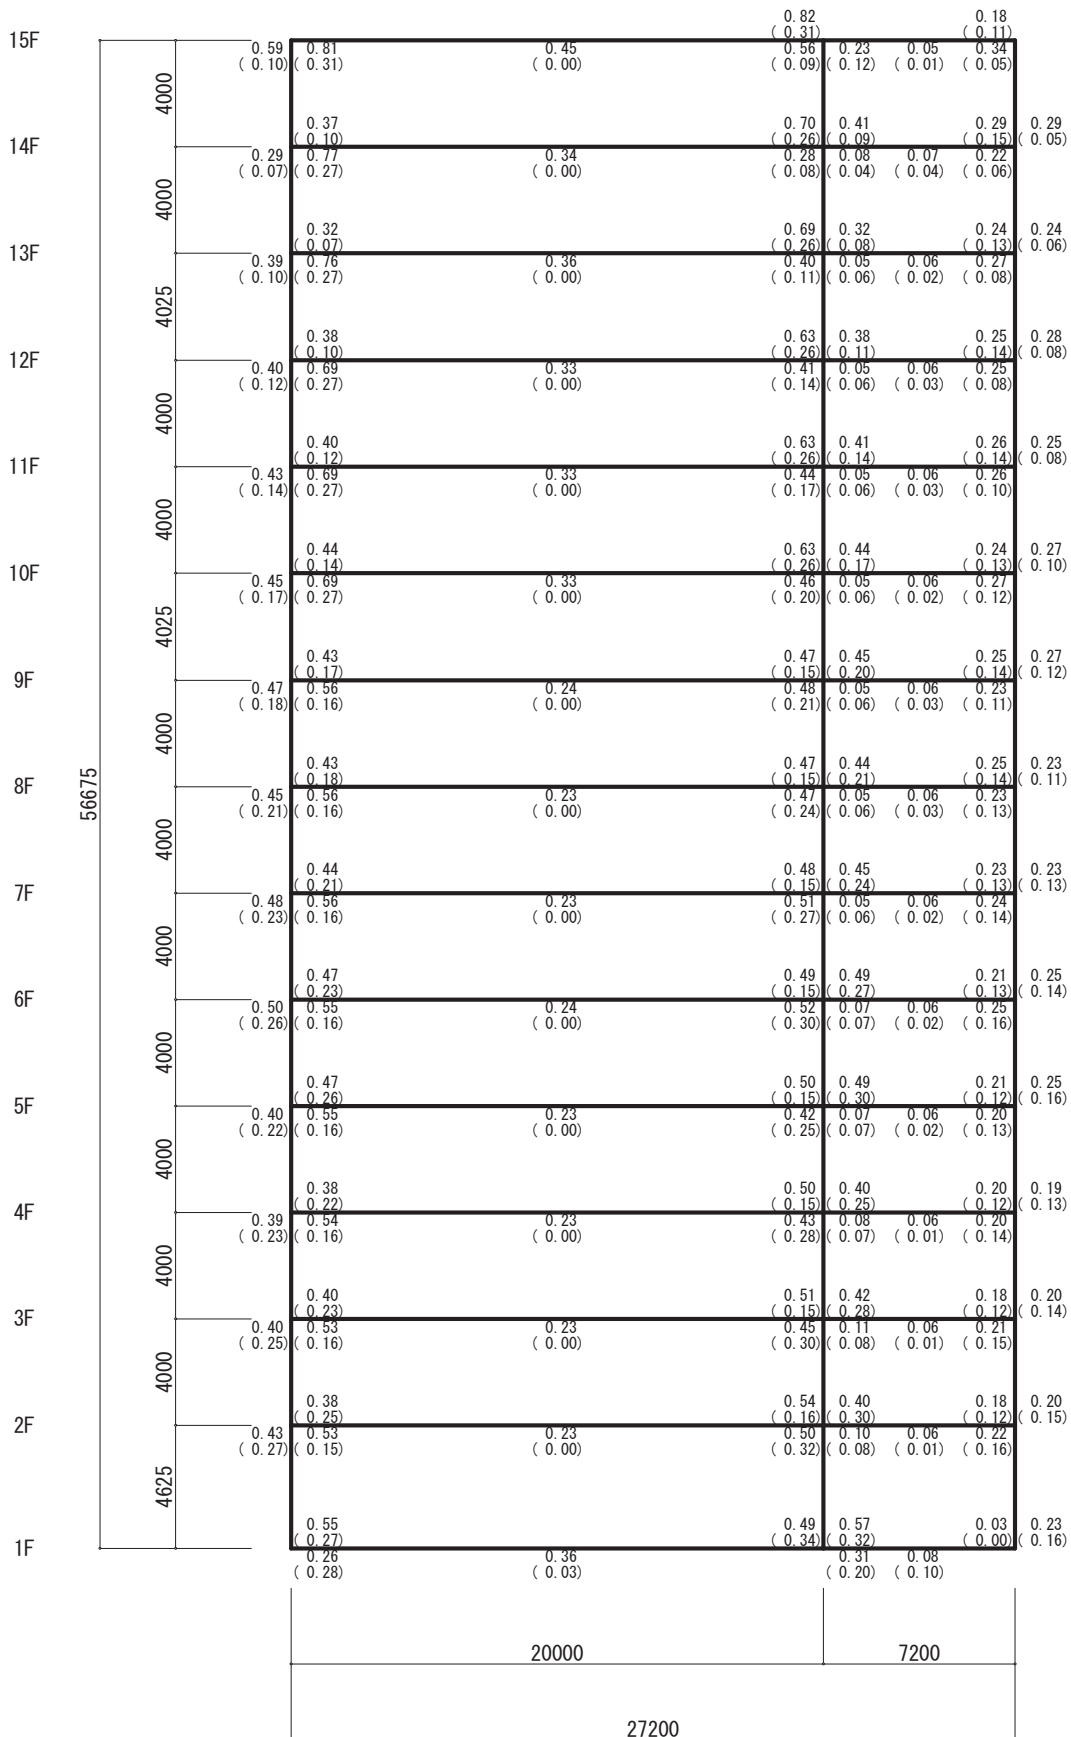



A

B

C

6 フレーム (S=1/284)

(2) 短期荷重時断面検定比図

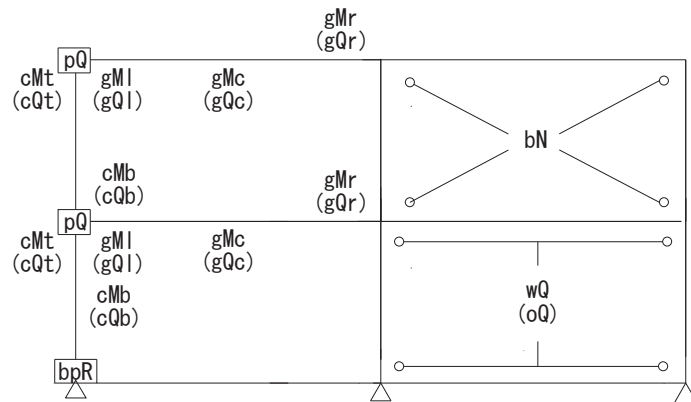

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、max(端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央にはmax(ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

56675	15F	4000	0.50 (0.03)	0.30 (0.12)	0.05 (0.06)	0.15 (0.03)	0.40 (0.17)	0.05 (0.10)	0.33 (0.06)	0.33 (0.15)	0.03 (0.09)	0.34 (0.15)	0.22 (0.06)	0.33 (0.15)	0.05 (0.10)	0.40 (0.16)	0.21 (0.05)	0.15 (0.03)	0.05 (0.06)	0.30 (0.12)						
	14F		4000	0.33 (0.05)	0.28 (0.03)	0.04 (0.13)	0.27 (0.08)	0.65 (0.25)	0.03 (0.17)	0.28 (0.08)	0.60 (0.23)	0.02 (0.16)	0.27 (0.08)	0.55 (0.22)	0.03 (0.17)	0.27 (0.08)	0.64 (0.24)	0.47 (0.05)	0.39 (0.10)	0.04 (0.13)	0.33 (0.05)	0.27 (0.03)				
	13F	4025		0.40 (0.08)	0.28 (0.05)	0.05 (0.18)	0.35 (0.11)	0.47 (0.08)	0.80 (0.30)	0.04 (0.21)	0.35 (0.11)	0.75 (0.28)	0.02 (0.20)	0.35 (0.11)	0.47 (0.08)	0.74 (0.28)	0.71 (0.28)	0.04 (0.21)	0.35 (0.11)	0.54 (0.16)	0.05 (0.17)	0.39 (0.08)	0.69 (0.25)	0.28 (0.05)		
	12F		4000	0.42 (0.10)	0.36 (0.08)	0.04 (0.16)	0.41 (0.14)	0.57 (0.11)	0.68 (0.25)	0.03 (0.18)	0.41 (0.14)	0.64 (0.24)	0.02 (0.17)	0.41 (0.14)	0.57 (0.11)	0.63 (0.24)	0.61 (0.23)	0.03 (0.18)	0.41 (0.14)	0.57 (0.11)	0.49 (0.15)	0.04 (0.16)	0.42 (0.10)	0.60 (0.21)	0.36 (0.08)	
	11F	4000		0.47 (0.13)	0.39 (0.10)	0.04 (0.18)	0.47 (0.17)	0.63 (0.14)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.47 (0.17)	0.72 (0.27)	0.02 (0.20)	0.47 (0.17)	0.63 (0.14)	0.71 (0.26)	0.63 (0.14)	0.76 (0.28)	0.48 (0.14)	0.57 (0.18)	0.02 (0.18)	0.47 (0.13)	0.04 (0.18)	0.47 (0.13)	0.69 (0.24)	0.39 (0.10)
	10F		4025	0.50 (0.16)	0.44 (0.13)	0.04 (0.20)	0.51 (0.20)	0.71 (0.17)	0.81 (0.29)	0.03 (0.22)	0.49 (0.20)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.49 (0.20)	0.75 (0.28)	0.71 (0.27)	0.81 (0.29)	0.70 (0.17)	0.62 (0.20)	0.04 (0.20)	0.50 (0.16)	0.76 (0.26)	0.44 (0.13)			
	9F	4000		0.53 (0.19)	0.56 (0.16)	0.03 (0.19)	0.71 (0.21)	0.78 (0.20)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.40 (0.21)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.39 (0.21)	0.72 (0.27)	0.74 (0.28)	0.72 (0.21)	0.74 (0.28)	0.78 (0.20)	0.59 (0.21)	0.03 (0.19)	0.53 (0.19)	0.67 (0.24)	0.56 (0.16)		
	8F		4000	0.56 (0.23)	0.50 (0.19)	0.02 (0.20)	0.71 (0.23)	0.77 (0.21)	0.71 (0.29)	0.02 (0.22)	0.45 (0.25)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.45 (0.25)	0.73 (0.27)	0.61 (0.21)	0.77 (0.29)	0.70 (0.23)	0.62 (0.21)	0.02 (0.20)	0.56 (0.23)	0.70 (0.25)	0.50 (0.19)			
	7F	4000		0.62 (0.27)	0.54 (0.23)	0.03 (0.21)	0.74 (0.26)	0.79 (0.23)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.48 (0.28)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.48 (0.28)	0.76 (0.28)	0.65 (0.25)	0.79 (0.29)	0.74 (0.26)	0.65 (0.22)	0.03 (0.21)	0.62 (0.26)	0.73 (0.26)	0.54 (0.23)			
	6F		4000	0.67 (0.31)	0.60 (0.27)	0.03 (0.22)	0.75 (0.29)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.51 (0.32)	0.78 (0.29)	0.78 (0.28)	0.02 (0.22)	0.51 (0.32)	0.78 (0.29)	0.80 (0.30)	0.72 (0.29)	0.80 (0.30)	0.75 (0.23)	0.03 (0.22)	0.67 (0.30)	0.76 (0.27)	0.60 (0.26)			
	5F	4000		0.52 (0.27)	0.66 (0.31)	0.02 (0.23)	0.57 (0.25)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.39 (0.27)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.39 (0.27)	0.79 (0.30)	0.73 (0.32)	0.79 (0.30)	0.73 (0.32)	0.81 (0.31)	0.72 (0.29)	0.57 (0.25)	0.71 (0.25)	0.02 (0.23)	0.52 (0.26)	0.78 (0.29)	0.66 (0.30)	
	4F		4000	0.55 (0.30)	0.52 (0.27)	0.02 (0.23)	0.57 (0.27)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.41 (0.29)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.41 (0.29)	0.79 (0.30)	0.57 (0.27)	0.79 (0.30)	0.81 (0.30)	0.56 (0.27)	0.73 (0.26)	0.02 (0.23)	0.55 (0.30)	0.80 (0.29)	0.52 (0.26)			
	3F	4000		0.56 (0.33)	0.57 (0.30)	0.02 (0.23)	0.57 (0.30)	0.77 (0.27)	0.02 (0.22)	0.40 (0.32)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.40 (0.32)	0.76 (0.29)	0.57 (0.29)	0.61 (0.29)	0.77 (0.29)	0.60 (0.27)	0.57 (0.30)	0.72 (0.27)	0.02 (0.23)	0.56 (0.33)	0.79 (0.29)	0.57 (0.30)		
	2F		4625	0.49 (0.36)	0.62 (0.33)	0.02 (0.19)	0.51 (0.32)	0.63 (0.24)	0.02 (0.18)	0.37 (0.35)	0.64 (0.25)	0.02 (0.18)	0.37 (0.34)	0.64 (0.24)	0.57 (0.32)	0.63 (0.24)	0.51 (0.32)	0.60 (0.23)	0.02 (0.19)	0.49 (0.36)	0.66 (0.25)	0.62 (0.33)				
1F		0.84 (0.36)		0.22 (0.33)	0.05 (0.35)	0.14 (0.31)	0.85 (0.32)	0.02 (0.22)	0.14 (0.31)	0.88 (0.35)	0.01 (0.23)	0.15 (0.31)	0.88 (0.34)	0.14 (0.30)	0.88 (0.34)	0.02 (0.22)	0.14 (0.31)	0.85 (0.32)	0.05 (0.35)	0.22 (0.33)	0.84 (0.36)					
			7200				7200				7200				7200				7200							
			36000																							
			1		2		3		4		5		6													
			A フレーム (S=1/284)																							

56675	15F	4000	0.51 (0.04)	0.41 (0.18)	0.07 (0.08)	0.19 (0.05)	0.26 (0.07)	0.49 (0.21)	0.07 (0.11)	0.26 (0.07)	0.38 (0.19)	0.40 (0.10)	0.04 (0.10)	0.27 (0.07)	0.38 (0.20)	0.07 (0.12)	0.26 (0.07)	0.17 (0.06)	0.07 (0.08)	0.40 (0.17)	0.51 (0.04)
			0.36 (0.06)	0.68 (0.26)	0.05 (0.16)	0.49 (0.12)	0.48 (0.07)	0.62 (0.26)	0.48 (0.07)	0.72 (0.29)	0.49 (0.07)	0.78 (0.30)	0.49 (0.07)	0.66 (0.25)	0.32 (0.04)						
	14F	4000	0.45 (0.09)	0.32 (0.06)	0.06 (0.22)	0.66 (0.14)	0.46 (0.36)	0.05 (0.25)	0.40 (0.13)	0.84 (0.33)	0.04 (0.24)	0.41 (0.14)	0.88 (0.32)	0.47 (0.10)	0.95 (0.36)	0.47 (0.10)	0.64 (0.18)	0.06 (0.21)	0.85 (0.31)	0.44 (0.09)	0.32 (0.06)
			0.46 (0.12)	0.73 (0.27)	0.05 (0.19)	0.57 (0.17)	0.59 (0.14)	0.68 (0.27)	0.57 (0.13)	0.74 (0.28)	0.58 (0.14)	0.79 (0.30)	0.60 (0.14)	0.72 (0.26)	0.40 (0.09)						
	13F	4025	0.51 (0.15)	0.43 (0.12)	0.05 (0.21)	0.65 (0.20)	0.65 (0.17)	0.77 (0.30)	0.63 (0.17)	0.82 (0.31)	0.64 (0.17)	0.88 (0.33)	0.65 (0.17)	0.80 (0.29)	0.42 (0.12)						
			0.52 (0.19)	0.89 (0.32)	0.06 (0.23)	0.71 (0.22)	0.73 (0.21)	0.83 (0.32)	0.72 (0.20)	0.87 (0.33)	0.73 (0.20)	0.94 (0.35)	0.73 (0.20)	0.88 (0.31)	0.48 (0.15)						
	12F	4000	0.55 (0.22)	0.58 (0.19)	0.03 (0.21)	0.66 (0.22)	0.80 (0.24)	0.80 (0.31)	0.77 (0.23)	0.85 (0.32)	0.78 (0.23)	0.86 (0.33)	0.81 (0.24)	0.76 (0.28)	0.58 (0.19)						
			0.59 (0.26)	0.80 (0.29)	0.03 (0.22)	0.73 (0.27)	0.88 (0.33)	0.03 (0.24)	0.52 (0.26)	0.82 (0.31)	0.02 (0.23)	0.52 (0.26)	0.81 (0.31)	0.03 (0.25)	0.73 (0.26)	0.69 (0.23)	0.03 (0.22)	0.58 (0.26)			
	11F	4000	0.65 (0.30)	0.57 (0.26)	0.03 (0.23)	0.73 (0.25)	0.70 (0.27)	0.85 (0.33)	0.69 (0.26)	0.88 (0.33)	0.69 (0.26)	0.88 (0.33)	0.71 (0.26)	0.83 (0.30)	0.56 (0.26)						
			0.70 (0.35)	0.87 (0.32)	0.03 (0.24)	0.79 (0.31)	0.92 (0.35)	0.03 (0.26)	0.59 (0.32)	0.88 (0.33)	0.02 (0.25)	0.59 (0.31)	0.88 (0.33)	0.03 (0.26)	0.78 (0.30)	0.75 (0.26)	0.03 (0.24)	0.69 (0.34)			
	10F	4025	0.55 (0.30)	0.69 (0.35)	0.03 (0.25)	0.79 (0.26)	0.76 (0.31)	0.89 (0.34)	0.76 (0.32)	0.91 (0.35)	0.76 (0.31)	0.93 (0.36)	0.75 (0.30)	0.88 (0.33)	0.68 (0.34)						
			0.59 (0.34)	0.90 (0.33)	0.03 (0.26)	0.61 (0.29)	0.92 (0.35)	0.03 (0.26)	0.47 (0.30)	0.89 (0.34)	0.02 (0.25)	0.47 (0.29)	0.89 (0.34)	0.03 (0.26)	0.61 (0.28)	0.80 (0.29)	0.03 (0.26)	0.59 (0.33)			
	9F	4000	0.60 (0.37)	0.60 (0.34)	0.03 (0.26)	0.80 (0.30)	0.62 (0.29)	0.86 (0.33)	0.62 (0.30)	0.87 (0.34)	0.62 (0.29)	0.88 (0.34)	0.62 (0.28)	0.89 (0.33)	0.59 (0.33)						
			0.65 (0.40)	0.89 (0.33)	0.03 (0.26)	0.62 (0.32)	0.87 (0.34)	0.03 (0.25)	0.47 (0.33)	0.86 (0.33)	0.02 (0.24)	0.47 (0.33)	0.86 (0.33)	0.03 (0.25)	0.62 (0.32)	0.79 (0.30)	0.03 (0.26)	0.60 (0.37)			
	8F	4000	0.55 (0.40)	0.65 (0.37)	0.02 (0.21)	0.56 (0.35)	0.71 (0.28)	0.03 (0.20)	0.40 (0.37)	0.73 (0.28)	0.02 (0.20)	0.39 (0.36)	0.72 (0.28)	0.03 (0.20)	0.56 (0.34)	0.66 (0.26)	0.02 (0.21)	0.55 (0.40)			
0.86 (0.40)			0.19 (0.47)	0.88 (0.35)	0.16 (0.32)	0.88 (0.37)	0.16 (0.34)	0.88 (0.36)	0.16 (0.34)	0.88 (0.36)	0.16 (0.33)	0.88 (0.34)	0.24 (0.36)	0.86 (0.40)							
7F	4000	0.24 (0.36)	0.06 (0.37)	0.16 (0.33)	0.02 (0.23)	0.16 (0.34)	0.02 (0.24)	0.16 (0.32)	0.02 (0.23)	0.16 (0.32)	0.02 (0.23)	0.19 (0.47)	0.06 (0.37)								
		7200										7200									
6F	4000	7200										7200									
		36000																			
5F	4000	1																			
		2																			
4F	4000	3																			
		4																			
3F	4000	5																			
		6																			
2F	4625	B フレーム (S=1/284)																			

56675	15F	4000	0.19 (0.04)	0.26 (0.12)	0.08 (0.04)	0.47 (0.06)	0.27 (0.12)	0.06 (0.05)	0.48 (0.06)	0.17 (0.09)	0.04 (0.05)	0.51 (0.07)	0.25 (0.13)	0.05 (0.06)	0.24 (0.05)	0.11 (0.09)	0.08 (0.02)	0.16 (0.03)	0.21 (0.11)					
	14F		4000	0.19 (0.05)	0.30 (0.04)	0.03 (0.08)	0.50 (0.10)	0.46 (0.18)	0.06 (0.10)	0.54 (0.10)	0.36 (0.16)	0.05 (0.10)	0.51 (0.09)	0.31 (0.10)	0.02 (0.08)	0.27 (0.07)	0.27 (0.07)	0.02 (0.07)	0.18 (0.05)	0.28 (0.03)				
	13F	4025		0.26 (0.09)	0.35 (0.05)	0.04 (0.10)	0.59 (0.13)	0.56 (0.20)	0.07 (0.12)	0.62 (0.12)	0.44 (0.18)	0.06 (0.12)	0.60 (0.13)	0.38 (0.12)	0.02 (0.10)	0.37 (0.10)	0.47 (0.14)	0.38 (0.10)	0.03 (0.10)	0.25 (0.08)	0.34 (0.05)			
	12F		4000	0.45 (0.10)	0.44 (0.09)	0.02 (0.10)	0.58 (0.12)	0.49 (0.19)	0.04 (0.11)	0.41 (0.13)	0.45 (0.17)	0.04 (0.11)	0.58 (0.12)	0.40 (0.11)	0.01 (0.09)	0.56 (0.11)	0.43 (0.12)	0.51 (0.10)	0.35 (0.09)	0.03 (0.09)	0.44 (0.11)	0.42 (0.08)		
	11F	4000		0.51 (0.13)	0.43 (0.10)	0.03 (0.12)	0.62 (0.16)	0.56 (0.20)	0.04 (0.12)	0.47 (0.17)	0.51 (0.19)	0.04 (0.13)	0.62 (0.16)	0.47 (0.13)	0.01 (0.11)	0.59 (0.14)	0.51 (0.14)	0.44 (0.11)	0.44 (0.12)	0.03 (0.11)	0.49 (0.12)	0.41 (0.09)		
	10F		4025	0.53 (0.16)	0.51 (0.13)	0.03 (0.12)	0.64 (0.20)	0.59 (0.21)	0.04 (0.13)	0.51 (0.22)	0.55 (0.20)	0.04 (0.13)	0.64 (0.20)	0.49 (0.13)	0.01 (0.11)	0.59 (0.17)	0.62 (0.16)	0.52 (0.14)	0.59 (0.14)	0.47 (0.13)	0.04 (0.11)	0.52 (0.15)	0.49 (0.12)	
	9F	4000		0.41 (0.15)	0.53 (0.16)	0.03 (0.12)	0.44 (0.19)	0.59 (0.21)	0.04 (0.14)	0.46 (0.21)	0.52 (0.19)	0.03 (0.14)	0.44 (0.20)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.36 (0.17)	0.54 (0.15)	0.63 (0.17)	0.49 (0.13)	0.03 (0.12)	0.40 (0.15)	0.58 (0.15)	0.51 (0.15)	
	8F		4000	0.44 (0.18)	0.40 (0.15)	0.03 (0.13)	0.45 (0.24)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.47 (0.26)	0.58 (0.21)	0.03 (0.16)	0.45 (0.24)	0.52 (0.14)	0.01 (0.12)	0.38 (0.21)	0.57 (0.16)	0.55 (0.17)	0.52 (0.14)	0.02 (0.12)	0.43 (0.17)	0.59 (0.16)	0.39 (0.15)	
	7F	4000		0.49 (0.21)	0.43 (0.18)	0.03 (0.14)	0.49 (0.28)	0.66 (0.23)	0.03 (0.16)	0.51 (0.31)	0.60 (0.22)	0.03 (0.16)	0.48 (0.29)	0.53 (0.15)	0.01 (0.12)	0.41 (0.25)	0.63 (0.24)	0.58 (0.16)	0.59 (0.21)	0.55 (0.15)	0.02 (0.13)	0.47 (0.20)	0.62 (0.17)	0.42 (0.17)
	6F		4000	0.52 (0.23)	0.48 (0.21)	0.03 (0.14)	0.50 (0.33)	0.67 (0.23)	0.03 (0.16)	0.53 (0.36)	0.62 (0.22)	0.03 (0.16)	0.50 (0.33)	0.54 (0.15)	0.01 (0.12)	0.42 (0.29)	0.68 (0.23)	0.65 (0.25)	0.65 (0.16)	0.03 (0.14)	0.51 (0.23)	0.65 (0.17)	0.47 (0.20)	
	5F	4000		0.39 (0.19)	0.51 (0.23)	0.02 (0.15)	0.37 (0.27)	0.71 (0.25)	0.03 (0.17)	0.40 (0.30)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.28)	0.56 (0.16)	0.01 (0.13)	0.30 (0.24)	0.74 (0.33)	0.60 (0.17)	0.68 (0.29)	0.60 (0.17)	0.02 (0.14)	0.38 (0.19)	0.67 (0.18)	0.50 (0.23)
	4F		4000	0.40 (0.21)	0.39 (0.19)	0.02 (0.15)	0.37 (0.31)	0.73 (0.25)	0.03 (0.18)	0.40 (0.34)	0.69 (0.24)	0.03 (0.18)	0.37 (0.32)	0.57 (0.16)	0.01 (0.13)	0.32 (0.28)	0.70 (0.32)	0.58 (0.28)	0.61 (0.17)	0.53 (0.24)	0.62 (0.17)	0.02 (0.15)	0.40 (0.21)	0.68 (0.19)
	3F	4000		0.40 (0.24)	0.43 (0.21)	0.02 (0.14)	0.39 (0.35)	0.70 (0.24)	0.03 (0.17)	0.41 (0.38)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.40 (0.35)	0.55 (0.16)	0.01 (0.13)	0.35 (0.31)	0.74 (0.32)	0.63 (0.24)	0.58 (0.16)	0.57 (0.28)	0.60 (0.17)	0.02 (0.14)	0.39 (0.23)	0.66 (0.18)
	2F		4625	0.35 (0.25)	0.45 (0.24)	0.02 (0.12)	0.42 (0.38)	0.59 (0.21)	0.03 (0.14)	0.45 (0.42)	0.67 (0.21)	0.03 (0.14)	0.42 (0.39)	0.47 (0.14)	0.01 (0.10)	0.38 (0.34)	0.70 (0.35)	0.65 (0.21)	0.61 (0.31)	0.54 (0.16)	0.02 (0.12)	0.35 (0.25)	0.58 (0.16)	0.44 (0.23)
	1F			0.65 (0.25)	0.10 (0.25)		0.81 (0.38)			0.08 (0.15)	0.85 (0.42)		0.09 (0.20)	0.82 (0.39)		0.08 (0.18)	0.76 (0.34)		0.10 (0.22)			0.65 (0.25)		
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
			36000																					
			C フレーム (S=1/284)																					


15F	0.50 (0.08)	0.73 (0.23)	0.30 (0.02)	0.74 (0.23)	0.26 (0.11)	0.04 (0.03)	0.22 (0.10)	
14F	0.33 (0.07)	0.81 (0.22)	0.23 (0.03)	0.76 (0.21)	0.33 (0.09)	0.06 (0.09)	0.44 (0.17)	0.30 (0.06)
13F	0.40 (0.09)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.83 (0.22)	0.32 (0.08)	0.06 (0.11)	0.53 (0.20)	0.35 (0.08)
12F	0.42 (0.11)	0.85 (0.24)	0.22 (0.05)	0.80 (0.23)	0.41 (0.11)	0.06 (0.13)	0.62 (0.22)	0.44 (0.11)
11F	0.47 (0.13)	0.88 (0.24)	0.22 (0.05)	0.84 (0.24)	0.43 (0.12)	0.05 (0.15)	0.70 (0.25)	0.43 (0.11)
10F	0.50 (0.15)	0.92 (0.25)	0.23 (0.06)	0.87 (0.24)	0.48 (0.14)	0.06 (0.16)	0.75 (0.26)	0.51 (0.14)
9F	0.43 (0.18)	0.92 (0.17)	0.16 (0.05)	0.86 (0.16)	0.58 (0.18)	0.05 (0.16)	0.77 (0.26)	0.53 (0.17)
8F	0.45 (0.22)	0.94 (0.17)	0.16 (0.05)	0.88 (0.16)	0.52 (0.20)	0.05 (0.17)	0.81 (0.28)	0.40 (0.16)
7F	0.49 (0.25)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.90 (0.16)	0.57 (0.24)	0.05 (0.18)	0.85 (0.29)	0.43 (0.19)
6F	0.52 (0.29)	0.98 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.63 (0.29)	0.05 (0.19)	0.88 (0.30)	0.48 (0.21)
5F	0.38 (0.26)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.69 (0.33)	0.05 (0.21)	0.93 (0.31)	0.51 (0.24)
4F	0.41 (0.29)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.54 (0.29)	0.05 (0.21)	0.94 (0.32)	0.39 (0.20)
3F	0.44 (0.32)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.91 (0.16)	0.60 (0.33)	0.05 (0.20)	0.91 (0.31)	0.43 (0.22)
2F	0.46 (0.35)	0.80 (0.15)	0.15 (0.04)	0.81 (0.15)	0.65 (0.36)	0.04 (0.17)	0.80 (0.28)	0.45 (0.24)
1F	0.32 (0.36)	0.21 (0.14)		0.40 (0.42)	0.86 (0.40)	0.13 (0.25)	0.65 (0.26)	
56675		20000		7200		27200		

A

B

C

1 フレーム (S=1/284)

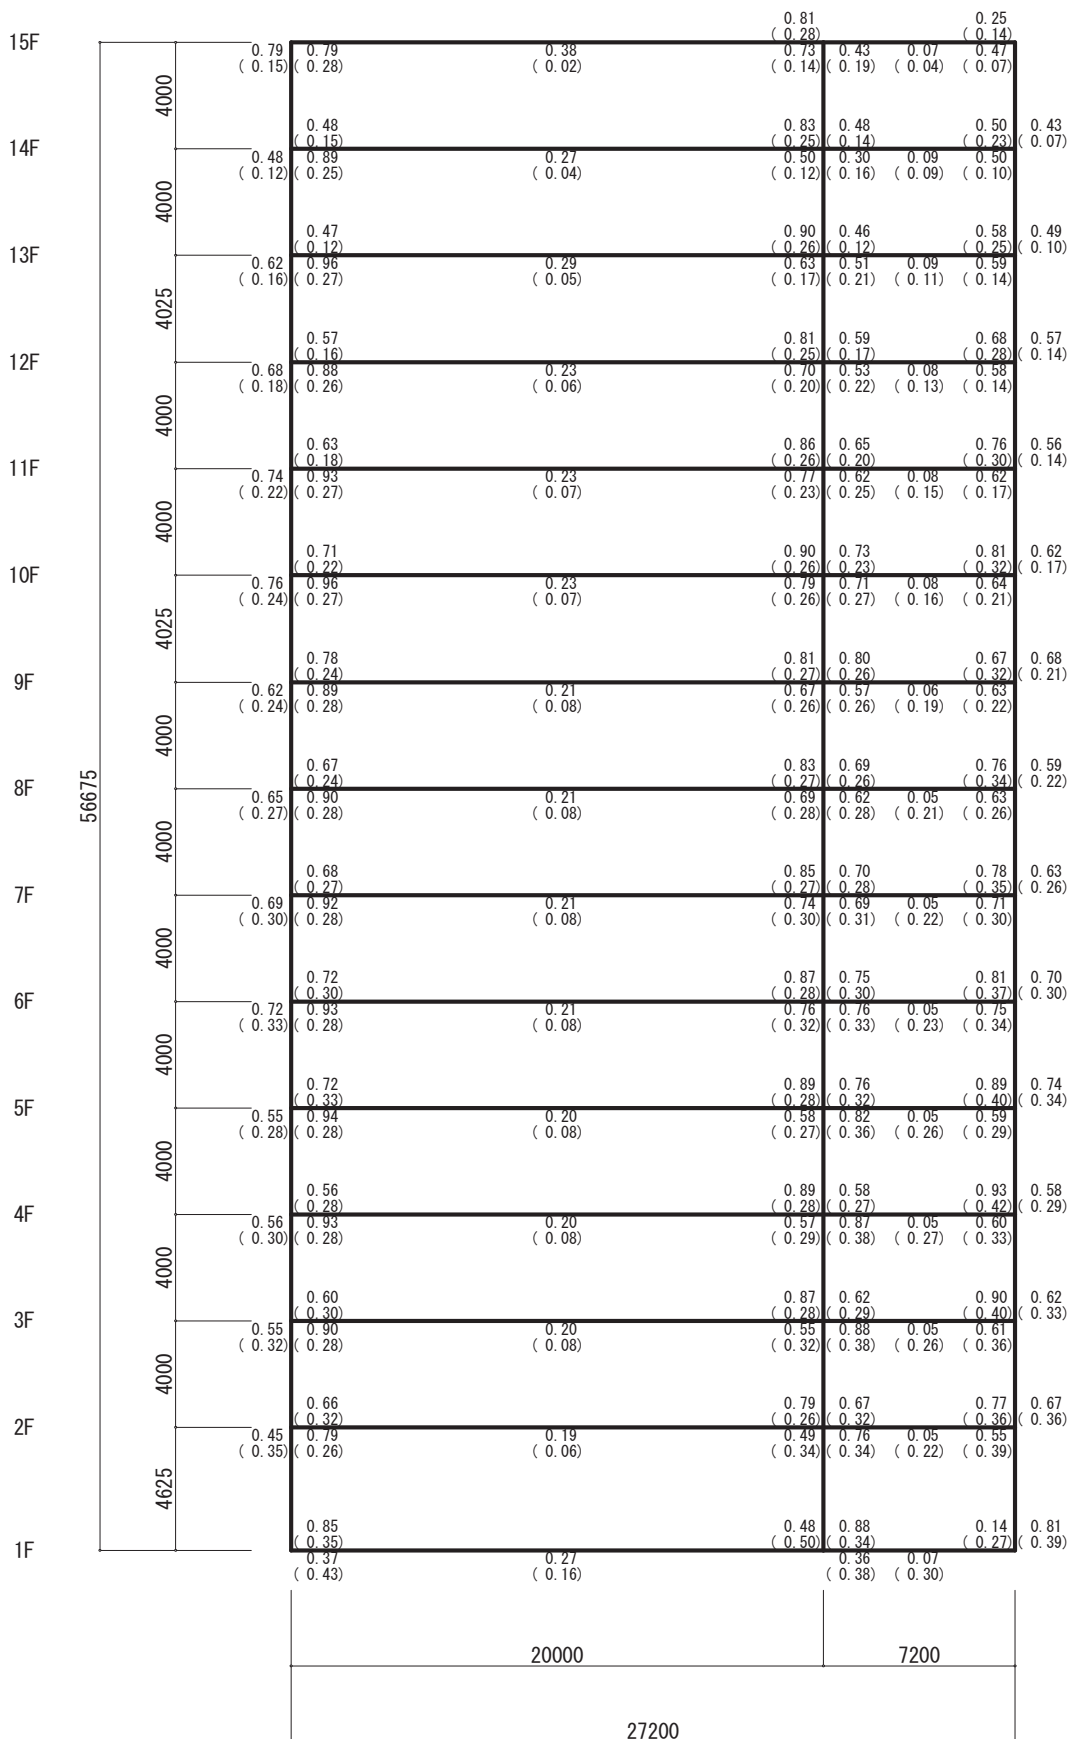


A

B

C

2 フレーム (S=1/284)

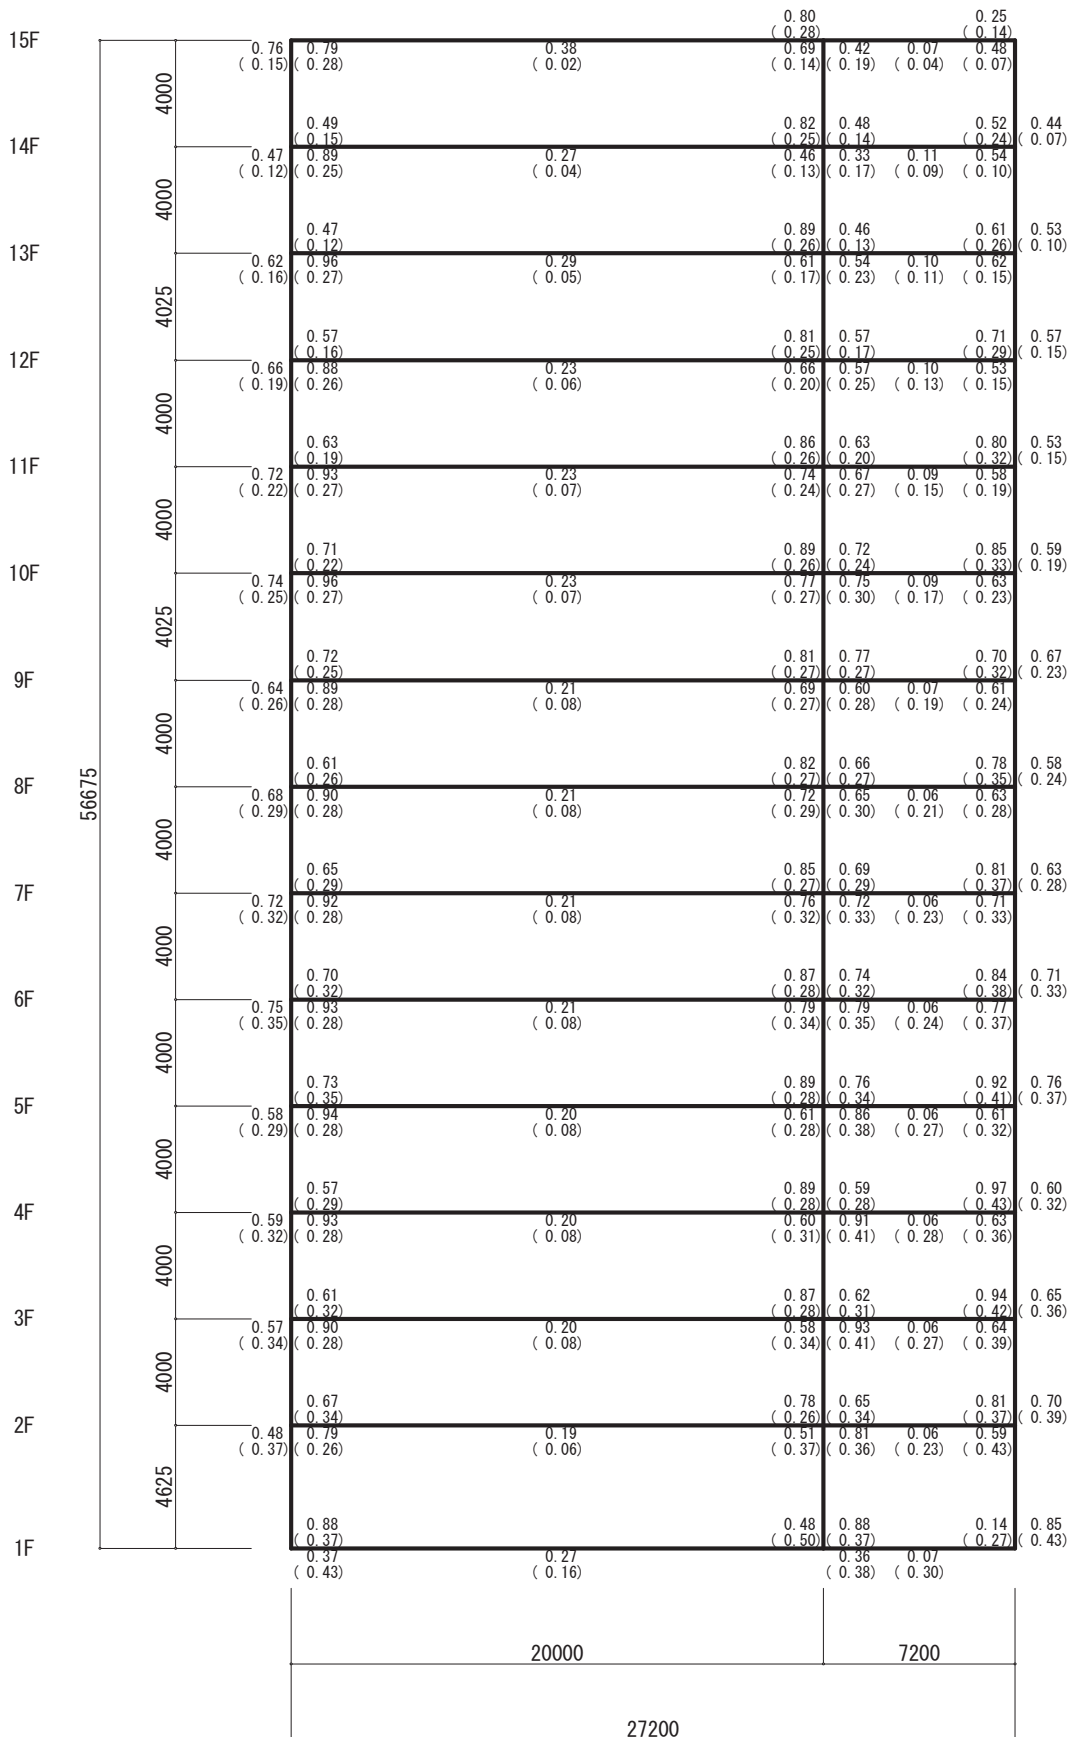


A

B

C

3 フレーム (S=1/284)

15F	56675	4000	0.76 (0.15)	0.79 (0.28)	0.38 (0.02)	0.80 (0.28)	0.70 (0.14)	0.39 (0.19)	0.07 (0.04)	0.26 (0.14)	
14F			4000	0.47 (0.12)	0.89 (0.25)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25)	0.49 (0.14)		0.52 (0.22)	0.45 (0.07)
13F		4025		0.62 (0.16)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.47 (0.13)	0.09 (0.09)	0.60 (0.24)	0.50 (0.10)
12F			4000	0.66 (0.19)	0.88 (0.26)	0.23 (0.06)	0.81 (0.25)	0.58 (0.17)	0.08 (0.13)	0.69 (0.27)	0.58 (0.14)
11F		4000		0.72 (0.22)	0.93 (0.27)	0.23 (0.07)	0.86 (0.26)	0.64 (0.20)	0.08 (0.15)	0.78 (0.29)	0.56 (0.14)
10F			4025	0.74 (0.25)	0.96 (0.27)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.73 (0.24)	0.08 (0.17)	0.83 (0.31)	0.62 (0.18)
9F		4000		0.64 (0.26)	0.89 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27)	0.78 (0.26)	0.06 (0.19)	0.69 (0.31)	0.67 (0.22)
8F			4000	0.68 (0.29)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.66 (0.27)	0.05 (0.22)	0.77 (0.33)	0.59 (0.22)
7F		4000		0.72 (0.32)	0.92 (0.28)	0.21 (0.08)	0.85 (0.27)	0.69 (0.29)	0.05 (0.22)	0.79 (0.31)	0.63 (0.26)
6F			4000	0.75 (0.35)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28)	0.75 (0.32)	0.05 (0.23)	0.82 (0.36)	0.70 (0.31)
5F		4000		0.58 (0.29)	0.94 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.76 (0.34)	0.05 (0.26)	0.89 (0.39)	0.74 (0.35)
4F			4000	0.59 (0.32)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.89 (0.28)	0.59 (0.28)	0.05 (0.27)	0.94 (0.40)	0.58 (0.29)
3F		4000		0.57 (0.34)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.28)	0.62 (0.30)	0.05 (0.26)	0.90 (0.39)	0.63 (0.33)
2F			4625	0.48 (0.37)	0.79 (0.26)	0.19 (0.06)	0.78 (0.26)	0.65 (0.33)	0.05 (0.22)	0.77 (0.34)	0.67 (0.36)
1F					0.88 (0.37)			0.48 (0.50)	0.88 (0.36)	0.14 (0.27)	0.82 (0.40)
			0.37 (0.43)		0.27 (0.16)		0.35 (0.38)	0.07 (0.30)			
			20000				7200				
			27200								
A							B		C		
4 フレーム (S=1/284)											

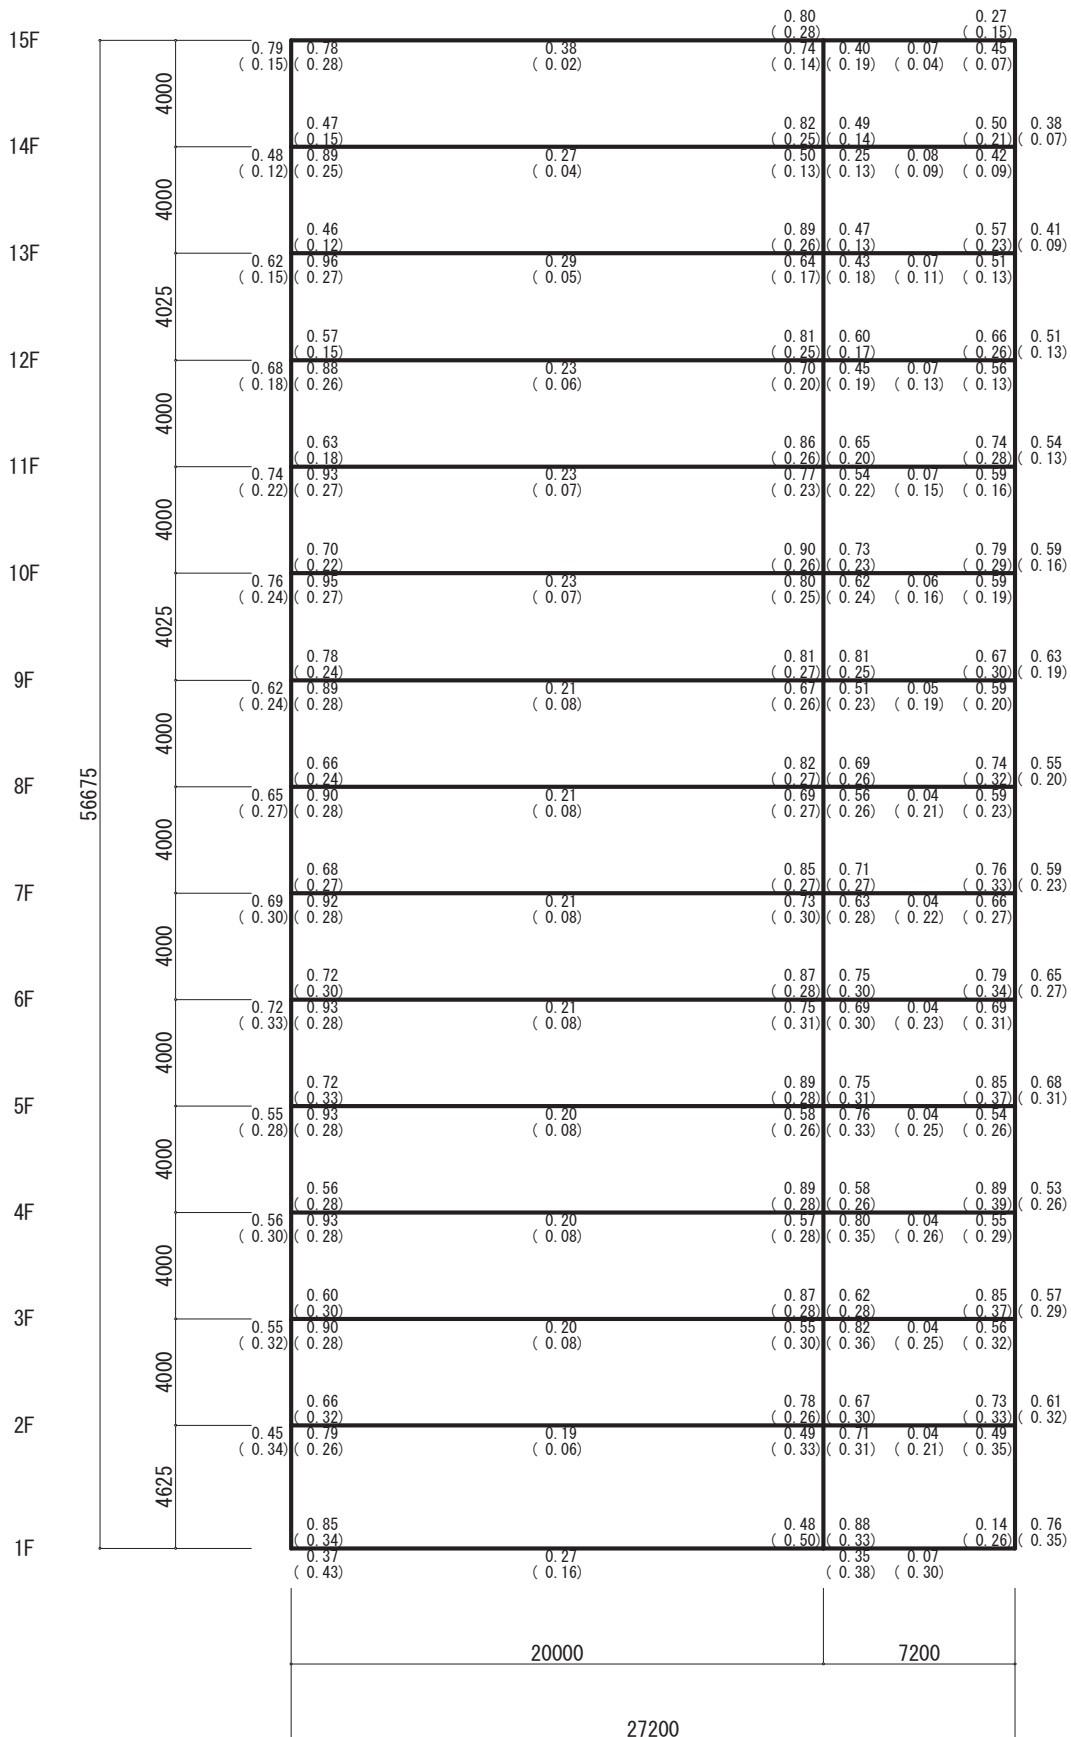

A

B

C

5 フレーム (S=1/284)

15F	56675	4000	0.50 (0.08)	0.73 (0.23)	0.30 (0.02)	0.73 (0.23)	0.26 (0.11)	0.04 (0.03)	0.22 (0.10)			
14F			4000	0.33 (0.07)	0.27 (0.08)	0.23 (0.03)	0.76 (0.21)	0.32 (0.09)		0.45 (0.17)	0.28 (0.06)	
13F		4025		0.39 (0.09)	0.28 (0.07)	0.24 (0.04)	0.82 (0.22)	0.32 (0.08)		0.53 (0.20)	0.34 (0.08)	
12F			4000	0.42 (0.11)	0.36 (0.09)	0.22 (0.05)	0.80 (0.23)	0.40 (0.11)		0.62 (0.22)	0.42 (0.11)	
11F		4000		0.47 (0.13)	0.39 (0.11)	0.22 (0.05)	0.83 (0.24)	0.42 (0.12)		0.70 (0.25)	0.41 (0.11)	
10F			4025	0.50 (0.15)	0.44 (0.13)	0.23 (0.06)	0.86 (0.24)	0.48 (0.14)		0.74 (0.26)	0.49 (0.14)	
9F		4000		0.43 (0.18)	0.56 (0.15)	0.16 (0.05)	0.85 (0.16)	0.58 (0.18)		0.76 (0.26)	0.51 (0.17)	
8F			4000	0.45 (0.22)	0.50 (0.18)	0.16 (0.05)	0.87 (0.16)	0.51 (0.20)		0.80 (0.27)	0.39 (0.16)	
7F		4000		0.48 (0.25)	0.54 (0.22)	0.16 (0.06)	0.89 (0.16)	0.56 (0.24)		0.84 (0.29)	0.42 (0.18)	
6F			4000	0.51 (0.29)	0.60 (0.25)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.62 (0.28)		0.87 (0.30)	0.47 (0.21)	
5F		4000		0.38 (0.26)	0.66 (0.29)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.68 (0.33)		0.92 (0.31)	0.50 (0.24)	
4F			4000	0.41 (0.29)	0.52 (0.26)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.54 (0.29)		0.94 (0.32)	0.38 (0.19)	
3F		4000		0.44 (0.32)	0.57 (0.29)	0.16 (0.05)	0.90 (0.16)	0.59 (0.33)		0.90 (0.31)	0.42 (0.22)	
2F			4625	0.46 (0.35)	0.62 (0.32)	0.15 (0.04)	0.81 (0.15)	0.65 (0.36)		0.79 (0.27)	0.44 (0.24)	
1F					0.84 (0.35)			0.39 (0.42)	0.86 (0.40)	0.12 (0.24)	0.65 (0.26)	
			20000				7200					
			27200									



A

B

C

6 フレーム (S=1/284)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

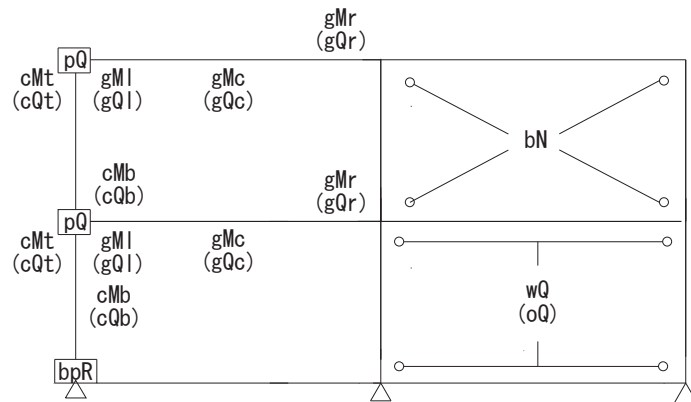

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

56675	15F	4000	0.50 (0.03)	0.30 (0.12)	0.05 (0.06)	0.15 (0.03)	0.40 (0.17)	0.05 (0.10)	0.33 (0.06)	0.33 (0.15)	0.03 (0.09)	0.34 (0.15)	0.22 (0.06)	0.33 (0.15)	0.05 (0.10)	0.40 (0.16)	0.21 (0.05)	0.15 (0.03)	0.05 (0.06)	0.30 (0.12)	0.50 (0.03)	
	14F		4000	0.33 (0.05)	0.28 (0.03)	0.04 (0.13)	0.27 (0.08)	0.65 (0.25)	0.03 (0.17)	0.28 (0.08)	0.60 (0.23)	0.02 (0.16)	0.27 (0.08)	0.55 (0.22)	0.03 (0.17)	0.27 (0.08)	0.64 (0.24)	0.47 (0.05)	0.39 (0.10)	0.04 (0.13)	0.33 (0.05)	
	13F	4025		0.40 (0.08)	0.28 (0.05)	0.05 (0.18)	0.35 (0.11)	0.80 (0.30)	0.04 (0.21)	0.35 (0.11)	0.75 (0.28)	0.02 (0.20)	0.35 (0.11)	0.74 (0.28)	0.47 (0.08)	0.04 (0.21)	0.35 (0.11)	0.79 (0.30)	0.46 (0.08)	0.54 (0.16)	0.05 (0.17)	0.69 (0.08)
	12F		4000	0.42 (0.10)	0.36 (0.08)	0.04 (0.16)	0.41 (0.14)	0.68 (0.25)	0.03 (0.18)	0.41 (0.14)	0.64 (0.24)	0.02 (0.17)	0.41 (0.14)	0.61 (0.23)	0.03 (0.18)	0.41 (0.14)	0.67 (0.25)	0.57 (0.11)	0.49 (0.15)	0.04 (0.16)	0.60 (0.21)	0.36 (0.08)
	11F	4000		0.47 (0.13)	0.39 (0.10)	0.04 (0.18)	0.47 (0.17)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.47 (0.17)	0.72 (0.27)	0.02 (0.20)	0.47 (0.17)	0.71 (0.26)	0.63 (0.14)	0.02 (0.21)	0.47 (0.17)	0.76 (0.28)	0.63 (0.14)	0.57 (0.18)	0.04 (0.18)	0.69 (0.13)
	10F		4025	0.50 (0.16)	0.44 (0.13)	0.04 (0.20)	0.51 (0.20)	0.81 (0.29)	0.03 (0.22)	0.49 (0.20)	0.76 (0.28)	0.02 (0.21)	0.49 (0.20)	0.75 (0.28)	0.71 (0.17)	0.03 (0.22)	0.51 (0.20)	0.81 (0.29)	0.70 (0.17)	0.62 (0.20)	0.04 (0.20)	0.50 (0.16)
	9F	4000		0.53 (0.19)	0.56 (0.16)	0.03 (0.19)	0.71 (0.21)	0.75 (0.28)	0.02 (0.21)	0.40 (0.21)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.39 (0.21)	0.72 (0.27)	0.70 (0.20)	0.02 (0.21)	0.71 (0.21)	0.74 (0.28)	0.78 (0.20)	0.59 (0.20)	0.03 (0.19)	0.53 (0.19)
	8F		4000	0.56 (0.23)	0.50 (0.19)	0.02 (0.20)	0.71 (0.23)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.45 (0.25)	0.74 (0.28)	0.02 (0.21)	0.45 (0.25)	0.73 (0.27)	0.61 (0.21)	0.02 (0.22)	0.70 (0.23)	0.77 (0.29)	0.66 (0.21)	0.62 (0.21)	0.02 (0.20)	0.56 (0.23)
	7F	4000		0.62 (0.27)	0.54 (0.23)	0.03 (0.21)	0.74 (0.26)	0.79 (0.29)	0.02 (0.22)	0.48 (0.28)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.48 (0.28)	0.76 (0.28)	0.65 (0.25)	0.02 (0.22)	0.74 (0.26)	0.79 (0.29)	0.68 (0.23)	0.65 (0.22)	0.03 (0.21)	0.62 (0.26)
	6F		4000	0.67 (0.31)	0.60 (0.27)	0.03 (0.22)	0.75 (0.29)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.51 (0.32)	0.78 (0.29)	0.02 (0.22)	0.51 (0.32)	0.78 (0.29)	0.70 (0.28)	0.02 (0.23)	0.75 (0.29)	0.80 (0.30)	0.72 (0.26)	0.68 (0.23)	0.03 (0.22)	0.67 (0.30)
	5F	4000		0.52 (0.27)	0.66 (0.31)	0.02 (0.23)	0.57 (0.25)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.39 (0.27)	0.80 (0.30)	0.02 (0.23)	0.39 (0.27)	0.79 (0.30)	0.73 (0.32)	0.02 (0.23)	0.57 (0.25)	0.81 (0.31)	0.72 (0.29)	0.68 (0.25)	0.02 (0.23)	0.52 (0.26)
	4F		4000	0.55 (0.30)	0.52 (0.27)	0.02 (0.23)	0.57 (0.27)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.41 (0.29)	0.79 (0.30)	0.02 (0.23)	0.41 (0.29)	0.79 (0.30)	0.57 (0.27)	0.02 (0.23)	0.57 (0.27)	0.81 (0.30)	0.56 (0.25)	0.73 (0.26)	0.02 (0.23)	0.55 (0.30)
	3F	4000		0.56 (0.33)	0.57 (0.30)	0.02 (0.23)	0.57 (0.30)	0.77 (0.29)	0.02 (0.22)	0.40 (0.32)	0.76 (0.29)	0.02 (0.22)	0.40 (0.32)	0.76 (0.29)	0.61 (0.29)	0.02 (0.22)	0.57 (0.30)	0.77 (0.29)	0.60 (0.27)	0.72 (0.27)	0.02 (0.23)	0.56 (0.33)
	2F		4625	0.49 (0.36)	0.62 (0.33)	0.02 (0.19)	0.51 (0.32)	0.63 (0.24)	0.02 (0.18)	0.37 (0.35)	0.64 (0.25)	0.02 (0.18)	0.37 (0.34)	0.64 (0.24)	0.57 (0.32)	0.02 (0.18)	0.51 (0.32)	0.63 (0.24)	0.66 (0.30)	0.60 (0.23)	0.02 (0.19)	0.49 (0.36)
	1F			0.84 (0.36)	0.22 (0.33)	0.05 (0.35)	0.18 (0.43)	0.85 (0.32)	0.02 (0.22)	0.14 (0.30)	0.88 (0.35)	0.01 (0.23)	0.15 (0.31)	0.88 (0.34)	0.14 (0.30)	0.02 (0.22)	0.14 (0.31)	0.85 (0.32)	0.18 (0.43)	0.05 (0.35)	0.22 (0.33)	0.84 (0.36)
			7200				7200				7200				7200				7200			
			36000																			
			A フレーム (S=1/284)																			
			1 2 3 4 5 6																			

B フレーム (S=1/284)

56675	15F	4000	0.19 (0.04)	0.26 (0.12)	0.08 (0.04)	0.47 (0.06)	0.27 (0.12)	0.06 (0.05)	0.48 (0.06)	0.17 (0.09)	0.04 (0.05)	0.51 (0.07)	0.25 (0.13)	0.05 (0.06)	0.24 (0.05)	0.11 (0.09)	0.08 (0.02)	0.16 (0.03)	0.21 (0.11)		
	14F		4000	0.19 (0.05)	0.30 (0.11)	0.03 (0.08)	0.50 (0.10)	0.46 (0.18)	0.06 (0.10)	0.54 (0.10)	0.36 (0.16)	0.05 (0.10)	0.51 (0.09)	0.31 (0.10)	0.02 (0.08)	0.27 (0.07)	0.27 (0.07)	0.02 (0.07)	0.18 (0.05)	0.28 (0.03)	
	13F	4025		0.26 (0.09)	0.35 (0.14)	0.04 (0.10)	0.59 (0.13)	0.56 (0.20)	0.07 (0.12)	0.62 (0.12)	0.44 (0.18)	0.06 (0.12)	0.60 (0.13)	0.38 (0.12)	0.02 (0.10)	0.37 (0.10)	0.47 (0.14)	0.41 (0.10)	0.03 (0.10)	0.25 (0.08)	0.34 (0.05)
	12F		4000	0.45 (0.10)	0.44 (0.09)	0.02 (0.13)	0.58 (0.12)	0.49 (0.19)	0.04 (0.11)	0.41 (0.13)	0.45 (0.17)	0.04 (0.11)	0.58 (0.12)	0.40 (0.11)	0.01 (0.09)	0.56 (0.11)	0.43 (0.12)	0.51 (0.10)	0.03 (0.09)	0.44 (0.11)	0.42 (0.08)
	11F	4000		0.51 (0.13)	0.43 (0.10)	0.03 (0.12)	0.62 (0.16)	0.56 (0.20)	0.04 (0.12)	0.47 (0.17)	0.51 (0.19)	0.04 (0.13)	0.62 (0.16)	0.47 (0.13)	0.01 (0.11)	0.59 (0.14)	0.51 (0.14)	0.44 (0.11)	0.03 (0.11)	0.49 (0.12)	0.41 (0.09)
	10F		4025	0.53 (0.16)	0.51 (0.13)	0.03 (0.12)	0.64 (0.20)	0.59 (0.21)	0.04 (0.13)	0.51 (0.22)	0.55 (0.20)	0.04 (0.13)	0.64 (0.20)	0.49 (0.13)	0.01 (0.11)	0.59 (0.17)	0.62 (0.16)	0.52 (0.14)	0.47 (0.13)	0.04 (0.11)	0.57 (0.15)
	9F	4000		0.41 (0.15)	0.53 (0.16)	0.03 (0.12)	0.44 (0.19)	0.59 (0.21)	0.04 (0.14)	0.46 (0.21)	0.52 (0.19)	0.03 (0.14)	0.44 (0.20)	0.48 (0.13)	0.01 (0.11)	0.36 (0.17)	0.54 (0.15)	0.63 (0.17)	0.49 (0.13)	0.03 (0.12)	0.40 (0.15)
	8F		4000	0.44 (0.18)	0.40 (0.15)	0.03 (0.13)	0.45 (0.24)	0.65 (0.23)	0.03 (0.15)	0.47 (0.26)	0.58 (0.21)	0.03 (0.16)	0.45 (0.24)	0.52 (0.14)	0.01 (0.12)	0.38 (0.21)	0.57 (0.16)	0.55 (0.17)	0.52 (0.14)	0.02 (0.12)	0.43 (0.17)
	7F	4000		0.49 (0.21)	0.43 (0.18)	0.03 (0.14)	0.49 (0.28)	0.66 (0.23)	0.03 (0.16)	0.51 (0.31)	0.60 (0.22)	0.03 (0.16)	0.48 (0.29)	0.53 (0.15)	0.01 (0.12)	0.41 (0.25)	0.63 (0.24)	0.58 (0.16)	0.59 (0.21)	0.02 (0.13)	0.47 (0.20)
	6F		4000	0.52 (0.23)	0.48 (0.21)	0.03 (0.14)	0.50 (0.33)	0.67 (0.23)	0.03 (0.16)	0.53 (0.36)	0.62 (0.22)	0.03 (0.16)	0.50 (0.33)	0.54 (0.15)	0.01 (0.12)	0.42 (0.29)	0.68 (0.23)	0.65 (0.25)	0.57 (0.16)	0.03 (0.14)	0.51 (0.23)
	5F	4000		0.39 (0.19)	0.51 (0.23)	0.02 (0.15)	0.37 (0.27)	0.74 (0.33)	0.03 (0.17)	0.40 (0.30)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.37 (0.28)	0.71 (0.25)	0.01 (0.13)	0.30 (0.24)	0.70 (0.33)	0.68 (0.29)	0.60 (0.17)	0.02 (0.14)	0.38 (0.19)
	4F		4000	0.40 (0.21)	0.39 (0.19)	0.02 (0.15)	0.37 (0.31)	0.58 (0.25)	0.03 (0.18)	0.40 (0.34)	0.69 (0.24)	0.03 (0.18)	0.37 (0.32)	0.73 (0.25)	0.01 (0.13)	0.32 (0.28)	0.58 (0.16)	0.61 (0.17)	0.53 (0.24)	0.02 (0.15)	0.40 (0.21)
	3F	4000		0.40 (0.24)	0.43 (0.21)	0.02 (0.14)	0.39 (0.35)	0.60 (0.17)	0.03 (0.17)	0.41 (0.38)	0.67 (0.24)	0.03 (0.17)	0.40 (0.35)	0.65 (0.34)	0.01 (0.13)	0.35 (0.31)	0.70 (0.32)	0.58 (0.16)	0.57 (0.28)	0.02 (0.14)	0.39 (0.23)
	2F		4625	0.35 (0.25)	0.45 (0.24)	0.02 (0.12)	0.42 (0.38)	0.52 (0.15)	0.03 (0.14)	0.45 (0.42)	0.67 (0.21)	0.03 (0.14)	0.42 (0.39)	0.70 (0.38)	0.01 (0.10)	0.38 (0.34)	0.60 (0.17)	0.61 (0.31)	0.54 (0.16)	0.02 (0.12)	0.35 (0.25)
	1F			0.65 (0.25)	0.10 (0.25)		0.81 (0.38)	0.08 (0.15)		0.08 (0.15)	0.85 (0.42)		0.09 (0.20)	0.82 (0.39)		0.08 (0.18)	0.76 (0.34)		0.10 (0.22)	0.65 (0.25)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
			36000																		
			1		2		3		4		5		6		C フレーム (S=1/284)						


15F	0.50 (0.08)	0.73 (0.23)	0.30 (0.02)	0.74 (0.23)	0.26 (0.11)	0.04 (0.03)	0.22 (0.10)	
14F	0.33 (0.07)	0.81 (0.22)	0.23 (0.03)	0.76 (0.21)	0.33 (0.09)	0.06 (0.09)	0.44 (0.17)	0.30 (0.06)
13F	0.40 (0.09)	0.88 (0.23)	0.24 (0.04)	0.83 (0.22)	0.32 (0.08)	0.06 (0.11)	0.53 (0.20)	0.35 (0.08)
12F	0.42 (0.11)	0.85 (0.24)	0.22 (0.05)	0.80 (0.23)	0.41 (0.11)	0.06 (0.13)	0.62 (0.22)	0.44 (0.11)
11F	0.47 (0.13)	0.88 (0.24)	0.22 (0.05)	0.84 (0.24)	0.43 (0.12)	0.05 (0.15)	0.70 (0.25)	0.43 (0.11)
10F	0.50 (0.15)	0.92 (0.25)	0.23 (0.06)	0.87 (0.24)	0.48 (0.14)	0.06 (0.16)	0.75 (0.26)	0.51 (0.14)
9F	0.43 (0.18)	0.92 (0.17)	0.16 (0.05)	0.86 (0.16)	0.58 (0.18)	0.05 (0.16)	0.77 (0.26)	0.53 (0.17)
8F	0.45 (0.22)	0.94 (0.17)	0.16 (0.05)	0.88 (0.16)	0.52 (0.20)	0.05 (0.17)	0.81 (0.28)	0.40 (0.16)
7F	0.49 (0.25)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.90 (0.16)	0.57 (0.24)	0.05 (0.18)	0.85 (0.29)	0.43 (0.19)
6F	0.52 (0.29)	0.98 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.63 (0.29)	0.05 (0.19)	0.88 (0.30)	0.48 (0.21)
5F	0.38 (0.26)	0.97 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.69 (0.33)	0.05 (0.21)	0.93 (0.31)	0.51 (0.24)
4F	0.41 (0.29)	0.96 (0.17)	0.16 (0.06)	0.93 (0.17)	0.54 (0.29)	0.05 (0.21)	0.94 (0.32)	0.39 (0.20)
3F	0.44 (0.32)	0.93 (0.17)	0.16 (0.05)	0.91 (0.16)	0.60 (0.33)	0.05 (0.20)	0.91 (0.31)	0.43 (0.22)
2F	0.46 (0.35)	0.80 (0.15)	0.15 (0.04)	0.81 (0.15)	0.65 (0.36)	0.04 (0.17)	0.80 (0.28)	0.45 (0.24)
1F	0.32 (0.36)	0.21 (0.14)		0.40 (0.42)	0.86 (0.40)	0.13 (0.25)	0.65 (0.26)	
56675		20000		7200		27200		

A

B

C

1 フレーム (S=1/284)

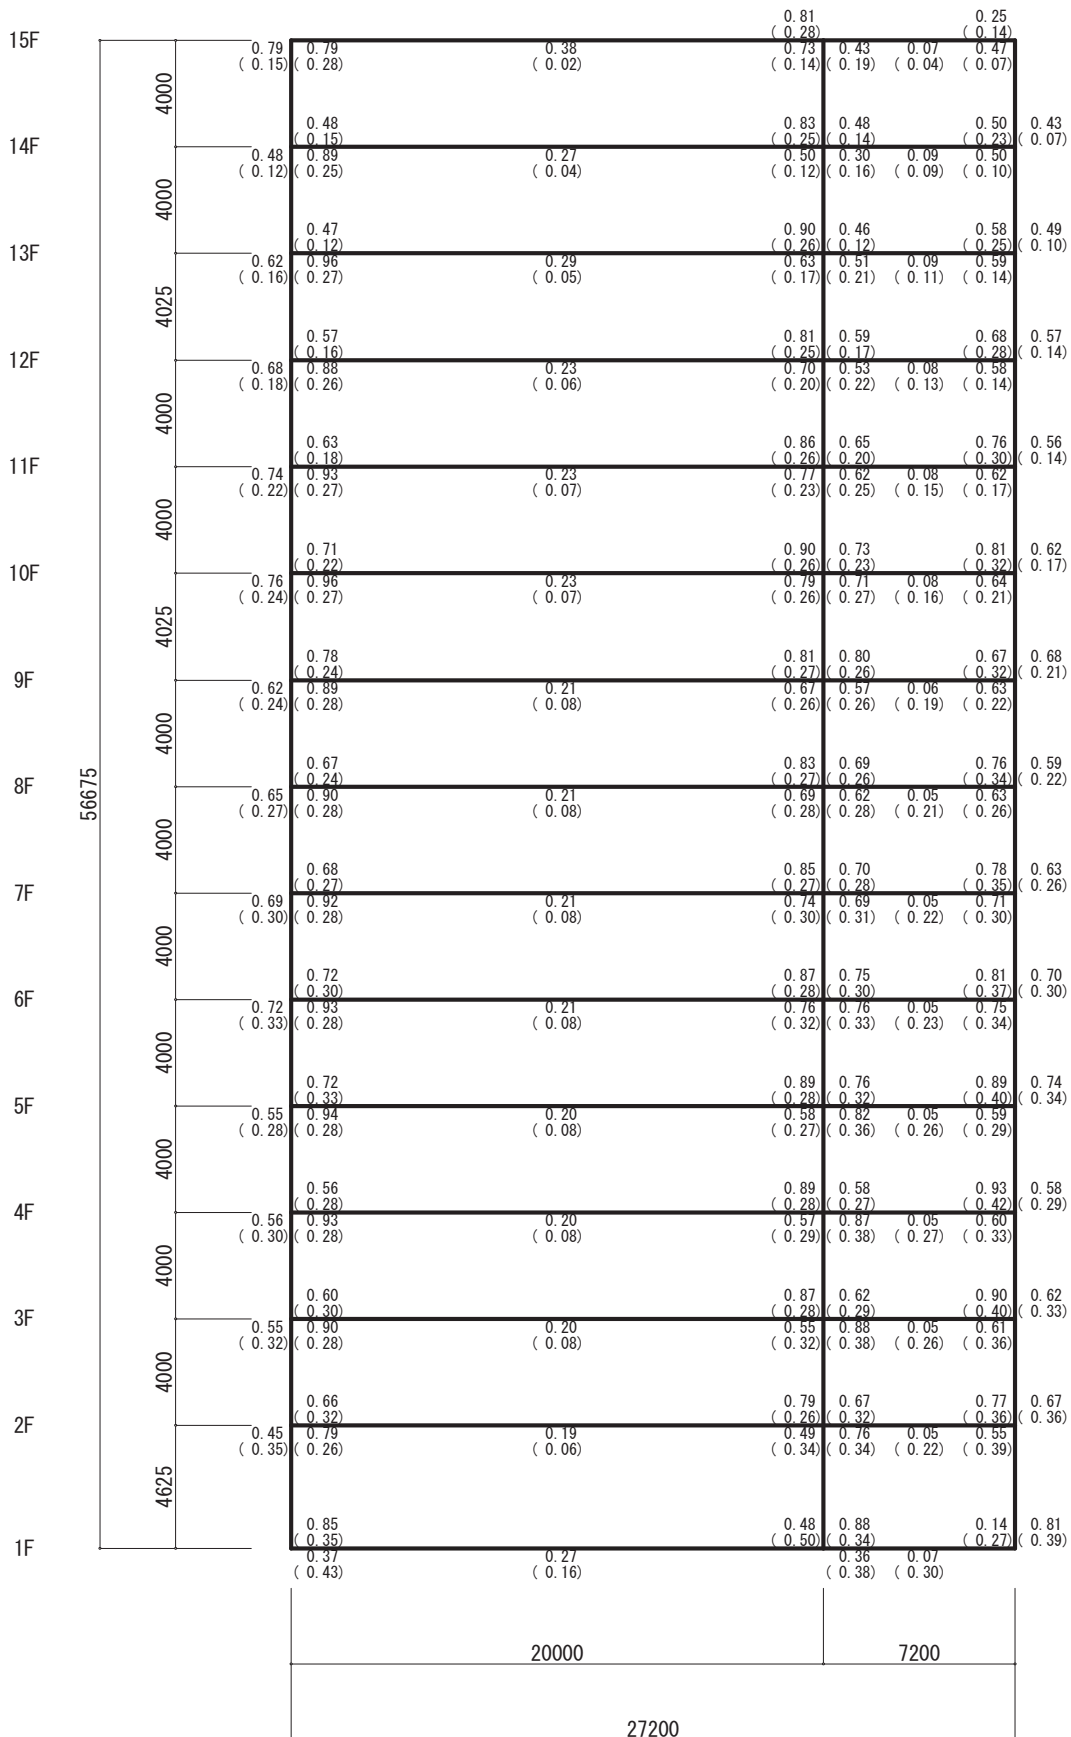


A

B

C

2 フレーム (S=1/284)

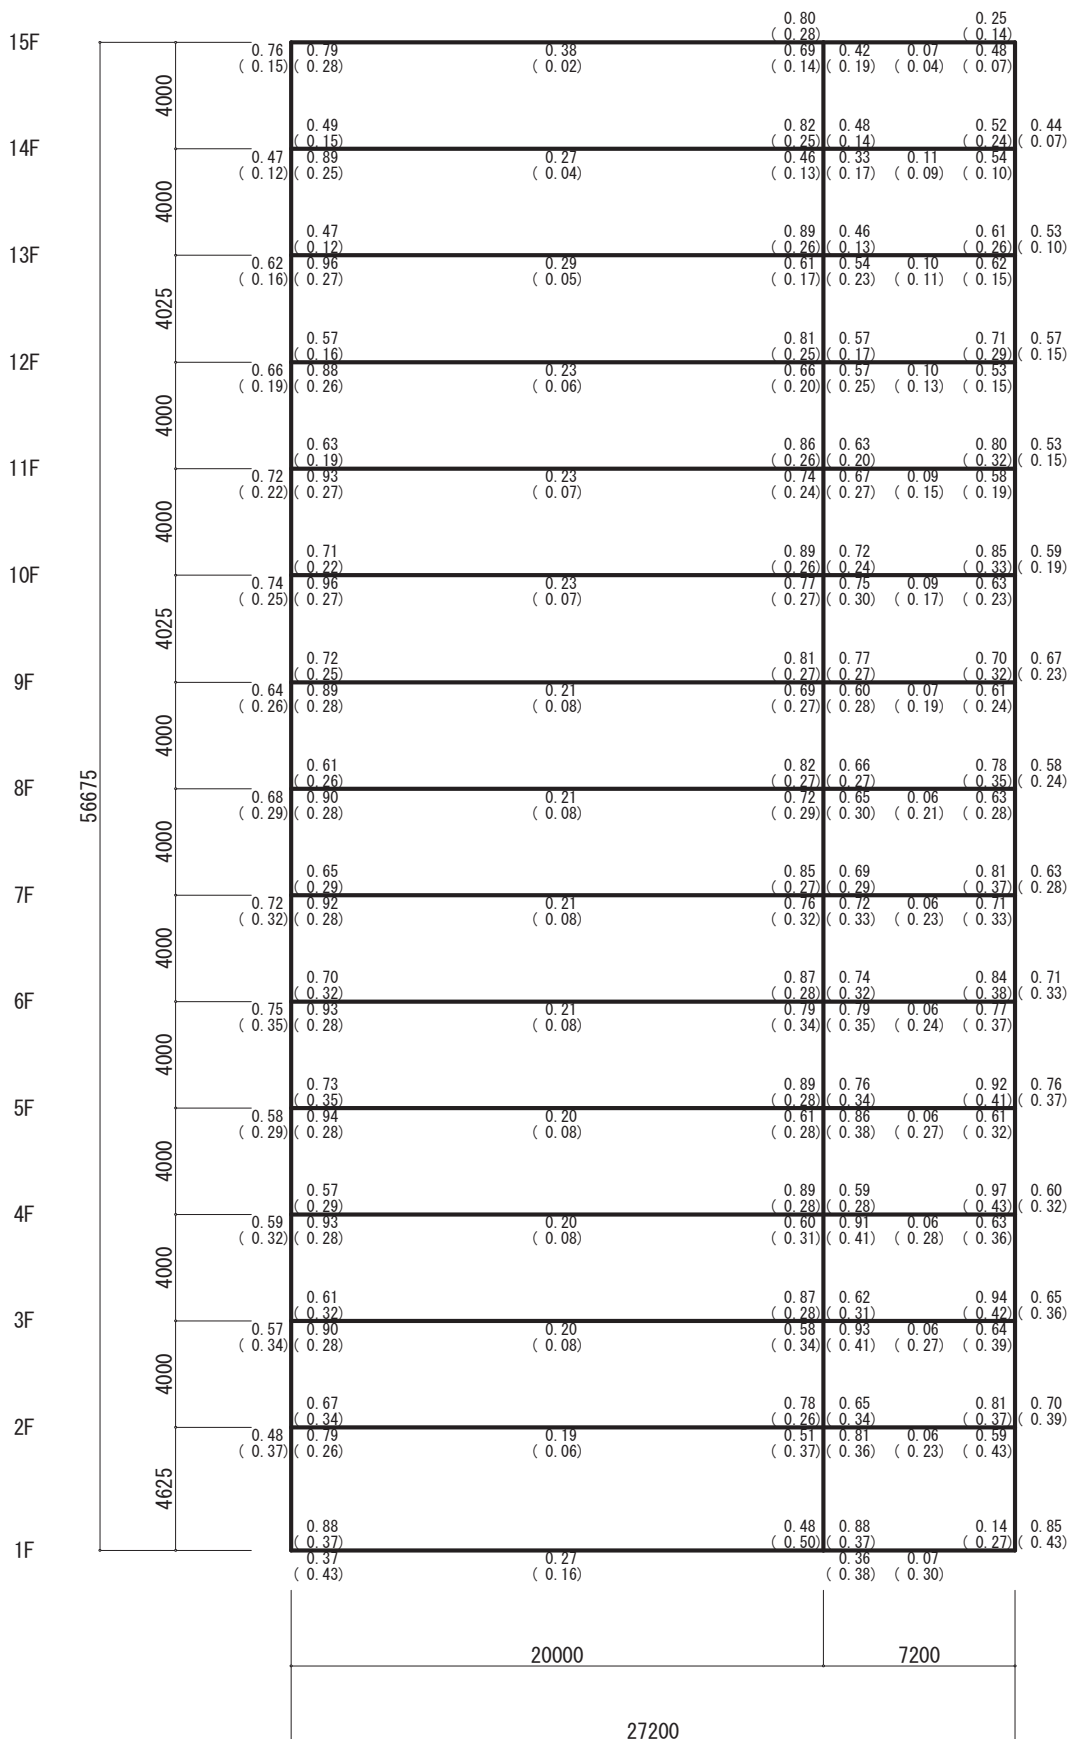


A

B

C

3 フレーム (S=1/284)

15F	56675	4000	0.76 (0.15)	0.79 (0.28)	0.38 (0.02)	0.80 (0.28)	0.70 (0.14)	0.39 (0.19)	0.07 (0.04)	0.26 (0.14)	
14F			4000	0.47 (0.12)	0.89 (0.25)	0.27 (0.04)	0.82 (0.25)	0.49 (0.14)		0.52 (0.22)	0.45 (0.07)
13F		4025		0.62 (0.16)	0.96 (0.27)	0.29 (0.05)	0.89 (0.26)	0.47 (0.13)	0.09 (0.09)	0.60 (0.24)	0.50 (0.10)
12F			4000	0.66 (0.19)	0.88 (0.26)	0.23 (0.06)	0.81 (0.25)	0.58 (0.17)	0.08 (0.13)	0.69 (0.27)	0.58 (0.14)
11F		4000		0.72 (0.22)	0.93 (0.27)	0.23 (0.07)	0.86 (0.26)	0.64 (0.20)	0.08 (0.15)	0.78 (0.29)	0.56 (0.14)
10F			4025	0.74 (0.25)	0.96 (0.27)	0.23 (0.07)	0.89 (0.26)	0.73 (0.24)	0.08 (0.17)	0.83 (0.31)	0.62 (0.18)
9F		4000		0.64 (0.26)	0.89 (0.28)	0.21 (0.08)	0.81 (0.27)	0.78 (0.26)	0.06 (0.19)	0.69 (0.31)	0.67 (0.22)
8F			4000	0.68 (0.29)	0.90 (0.28)	0.21 (0.08)	0.82 (0.27)	0.66 (0.27)	0.05 (0.22)	0.77 (0.33)	0.59 (0.22)
7F		4000		0.72 (0.32)	0.92 (0.28)	0.21 (0.08)	0.85 (0.27)	0.69 (0.29)	0.05 (0.22)	0.79 (0.31)	0.63 (0.26)
6F			4000	0.75 (0.35)	0.93 (0.28)	0.21 (0.08)	0.87 (0.28)	0.75 (0.32)	0.05 (0.23)	0.82 (0.36)	0.70 (0.31)
5F		4000		0.58 (0.29)	0.94 (0.28)	0.20 (0.08)	0.88 (0.28)	0.76 (0.34)	0.05 (0.26)	0.89 (0.39)	0.74 (0.35)
4F			4000	0.59 (0.32)	0.93 (0.28)	0.20 (0.08)	0.89 (0.28)	0.59 (0.28)	0.05 (0.27)	0.94 (0.40)	0.58 (0.29)
3F		4000		0.57 (0.34)	0.90 (0.28)	0.20 (0.08)	0.87 (0.28)	0.62 (0.30)	0.05 (0.26)	0.90 (0.39)	0.63 (0.33)
2F			4625	0.48 (0.37)	0.79 (0.26)	0.19 (0.06)	0.78 (0.26)	0.65 (0.33)	0.05 (0.22)	0.77 (0.34)	0.67 (0.36)
1F					0.88 (0.37)		0.48 (0.50)	0.88 (0.36)		0.14 (0.27)	0.82 (0.40)
			20000				7200				
			27200								
A			B				C				
4 フレーム (S=1/284)											

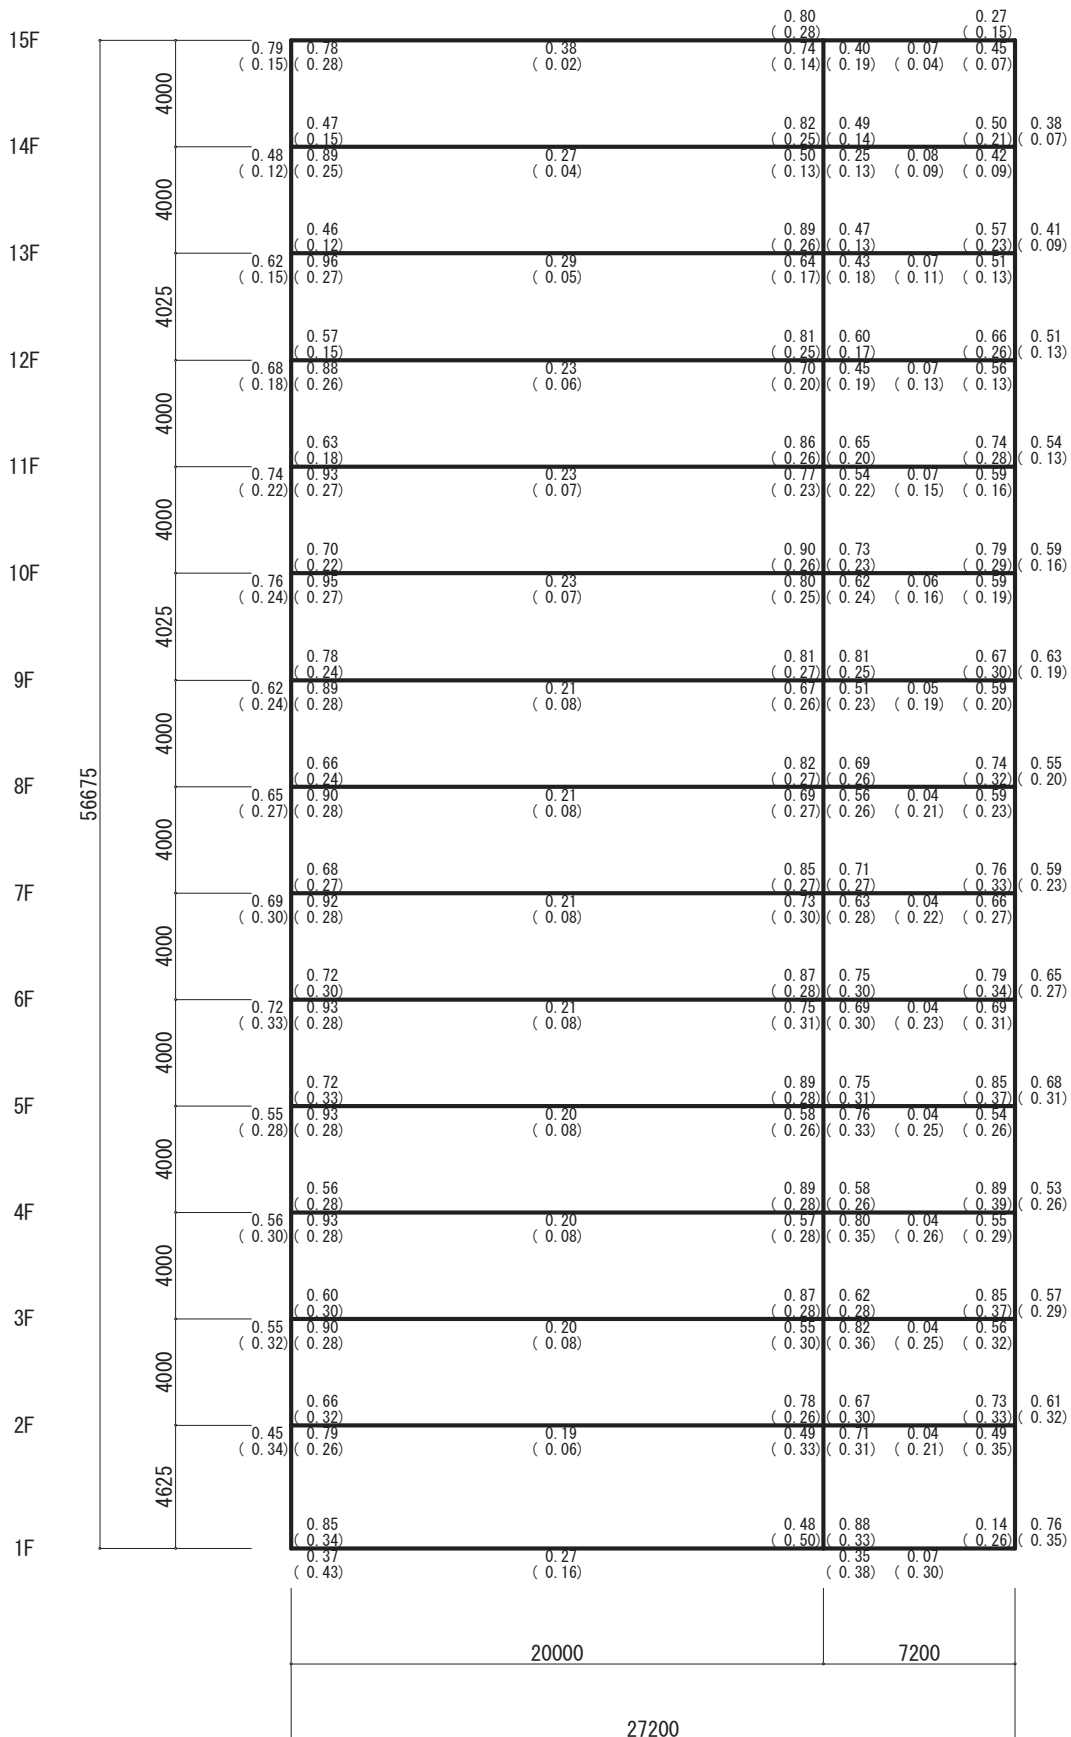

A

B

C

5 フレーム (S=1/284)

15F	56675	4000	0.50 (0.08)	0.73 (0.23)	0.30 (0.02)	0.73 (0.23)	0.26 (0.11)	0.04 (0.03)	0.22 (0.10)	
14F			0.33 (0.07)	0.27 (0.08)	0.23 (0.03)	0.76 (0.21)	0.32 (0.09)		0.45 (0.17)	0.28 (0.06)
13F			0.39 (0.09)	0.28 (0.07)	0.24 (0.04)	0.82 (0.22)	0.32 (0.08)		0.53 (0.20)	0.34 (0.08)
12F			0.42 (0.11)	0.36 (0.09)	0.22 (0.05)	0.80 (0.23)	0.40 (0.11)		0.62 (0.22)	0.42 (0.11)
11F			0.47 (0.13)	0.39 (0.11)	0.22 (0.05)	0.83 (0.24)	0.42 (0.12)		0.70 (0.25)	0.41 (0.11)
10F			0.50 (0.15)	0.44 (0.13)	0.23 (0.06)	0.86 (0.24)	0.48 (0.14)		0.74 (0.26)	0.49 (0.14)
9F			0.43 (0.18)	0.56 (0.15)	0.16 (0.05)	0.85 (0.16)	0.58 (0.18)		0.76 (0.26)	0.51 (0.17)
8F			0.45 (0.22)	0.50 (0.18)	0.16 (0.05)	0.87 (0.16)	0.51 (0.20)		0.80 (0.27)	0.39 (0.16)
7F			0.48 (0.25)	0.54 (0.22)	0.16 (0.06)	0.89 (0.16)	0.56 (0.24)		0.84 (0.29)	0.42 (0.18)
6F			0.51 (0.29)	0.60 (0.25)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.62 (0.28)		0.87 (0.30)	0.47 (0.21)
5F			0.38 (0.26)	0.66 (0.29)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.68 (0.33)		0.92 (0.31)	0.50 (0.24)
4F			0.41 (0.29)	0.52 (0.26)	0.16 (0.06)	0.92 (0.17)	0.54 (0.29)		0.94 (0.32)	0.38 (0.19)
3F			0.44 (0.32)	0.57 (0.29)	0.16 (0.05)	0.90 (0.16)	0.59 (0.33)		0.90 (0.31)	0.42 (0.22)
2F			0.46 (0.35)	0.62 (0.32)	0.15 (0.04)	0.81 (0.15)	0.65 (0.36)		0.79 (0.27)	0.44 (0.24)
1F				0.84 (0.35)		0.39 (0.42)	0.86 (0.40)		0.12 (0.24)	0.65 (0.26)
			20000				7200			
			27200							

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.22 0.43	OK 0.14 0.31	OK 0.15 0.31	OK 0.14 0.31	OK 0.22 0.43	
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/259)

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.24 0.47	OK 0.16 0.33	OK 0.16 0.34	OK 0.16 0.33	OK 0.24 0.47	
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/259)

15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.10 0.25	OK 0.08 0.19	OK 0.09 0.20	OK 0.08 0.18	OK 0.10 0.25	
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/259)

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.490.42	OK0.310.33

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.390.38

A

2 フレーム (S=1/259)

B

C

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.390.38

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.390.38

A

4 フレーム (S=1/259)

B

C

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.620.50	OK0.390.38

A

5 フレーム (S=1/259)

B

C

15F		
14F		
13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.490.42	OK0.310.33

A

6 フレーム (S=1/259)

B

C

(2) Sはり断面計算結果 (検定計算)

判定	
最大曲げ応力度比	
最大せん断応力度比	

15F	OK 0.30 0.14	OK 0.40 0.17	OK 0.35 0.15	OK 0.40 0.16	OK 0.30 0.14
14F	OK 0.53 0.20	OK 0.65 0.25	OK 0.60 0.23	OK 0.64 0.24	OK 0.52 0.19
13F	OK 0.70 0.25	OK 0.80 0.30	OK 0.75 0.28	OK 0.79 0.30	OK 0.69 0.25
12F	OK 0.61 0.22	OK 0.68 0.25	OK 0.64 0.24	OK 0.67 0.25	OK 0.60 0.21
11F	OK 0.69 0.24	OK 0.76 0.28	OK 0.72 0.27	OK 0.76 0.28	OK 0.69 0.24
10F	OK 0.76 0.26	OK 0.81 0.29	OK 0.76 0.28	OK 0.81 0.29	OK 0.76 0.26
9F	OK 0.67 0.24	OK 0.75 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.67 0.24
8F	OK 0.70 0.25	OK 0.77 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.77 0.29	OK 0.70 0.25
7F	OK 0.73 0.26	OK 0.79 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.79 0.29	OK 0.73 0.26
6F	OK 0.76 0.27	OK 0.80 0.30	OK 0.78 0.29	OK 0.80 0.30	OK 0.76 0.27
5F	OK 0.79 0.29	OK 0.81 0.31	OK 0.80 0.30	OK 0.81 0.31	OK 0.78 0.29
4F	OK 0.80 0.29	OK 0.81 0.31	OK 0.79 0.30	OK 0.81 0.30	OK 0.80 0.29
3F	OK 0.79 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.76 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.79 0.29
2F	OK 0.66 0.25	OK 0.64 0.24	OK 0.64 0.25	OK 0.64 0.24	OK 0.66 0.25
1F					

15F	OK 0.41 0.21	OK 0.49 0.21	OK 0.43 0.20	OK 0.50 0.22	OK 0.40 0.21
14F	OK 0.68 0.26	OK 0.76 0.30	OK 0.72 0.29	OK 0.78 0.30	OK 0.66 0.25
13F	OK 0.87 0.32	OK 0.94 0.36	OK 0.88 0.34	OK 0.95 0.36	OK 0.85 0.31
12F	OK 0.73 0.27	OK 0.78 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.79 0.30	OK 0.72 0.26
11F	OK 0.82 0.29	OK 0.87 0.32	OK 0.82 0.31	OK 0.88 0.33	OK 0.80 0.29
10F	OK 0.89 0.32	OK 0.93 0.34	OK 0.87 0.33	OK 0.94 0.35	OK 0.88 0.31
9F	OK 0.77 0.28	OK 0.85 0.33	OK 0.85 0.32	OK 0.86 0.33	OK 0.76 0.28
8F	OK 0.80 0.29	OK 0.88 0.33	OK 0.85 0.32	OK 0.89 0.34	OK 0.80 0.29
7F	OK 0.84 0.30	OK 0.90 0.34	OK 0.88 0.33	OK 0.91 0.35	OK 0.83 0.30
6F	OK 0.87 0.32	OK 0.92 0.35	OK 0.90 0.34	OK 0.92 0.35	OK 0.86 0.31
5F	OK 0.89 0.33	OK 0.93 0.36	OK 0.91 0.35	OK 0.93 0.36	OK 0.88 0.33
4F	OK 0.90 0.33	OK 0.92 0.35	OK 0.91 0.35	OK 0.93 0.36	OK 0.89 0.33
3F	OK 0.89 0.33	OK 0.87 0.34	OK 0.87 0.34	OK 0.88 0.34	OK 0.89 0.33
2F	OK 0.74 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.73 0.29	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.28
1F					

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/259)

15F	OK 0. 26 0. 14	OK 0. 27 0. 12	OK 0. 24 0. 11	OK 0. 34 0. 15	OK 0. 21 0. 12
14F	OK 0. 41 0. 11	OK 0. 46 0. 18	OK 0. 48 0. 18	OK 0. 39 0. 12	OK 0. 37 0. 11
13F	OK 0. 52 0. 14	OK 0. 56 0. 20	OK 0. 57 0. 21	OK 0. 47 0. 14	OK 0. 48 0. 14
12F	OK 0. 49 0. 13	OK 0. 49 0. 19	OK 0. 50 0. 19	OK 0. 43 0. 12	OK 0. 44 0. 11
11F	OK 0. 58 0. 15	OK 0. 56 0. 20	OK 0. 57 0. 21	OK 0. 51 0. 14	OK 0. 54 0. 14
10F	OK 0. 62 0. 16	OK 0. 59 0. 21	OK 0. 60 0. 22	OK 0. 52 0. 14	OK 0. 57 0. 15
9F	OK 0. 61 0. 16	OK 0. 59 0. 21	OK 0. 60 0. 21	OK 0. 54 0. 15	OK 0. 58 0. 15
8F	OK 0. 63 0. 17	OK 0. 65 0. 23	OK 0. 66 0. 23	OK 0. 57 0. 16	OK 0. 59 0. 16
7F	OK 0. 65 0. 17	OK 0. 66 0. 23	OK 0. 67 0. 23	OK 0. 58 0. 16	OK 0. 62 0. 17
6F	OK 0. 67 0. 18	OK 0. 67 0. 23	OK 0. 68 0. 23	OK 0. 58 0. 16	OK 0. 65 0. 17
5F	OK 0. 69 0. 19	OK 0. 71 0. 25	OK 0. 71 0. 25	OK 0. 60 0. 17	OK 0. 67 0. 18
4F	OK 0. 70 0. 19	OK 0. 73 0. 25	OK 0. 73 0. 25	OK 0. 61 0. 17	OK 0. 68 0. 19
3F	OK 0. 67 0. 18	OK 0. 70 0. 24	OK 0. 70 0. 24	OK 0. 58 0. 16	OK 0. 66 0. 18
2F	OK 0. 58 0. 16	OK 0. 59 0. 21	OK 0. 60 0. 21	OK 0. 48 0. 14	OK 0. 58 0. 16
1F					

1 2 3 4 5 6
C フレーム (S=1/259)

15F	OK 0. 82 0. 31	OK 0. 26 0. 12
14F	OK 0. 81 0. 27	OK 0. 44 0. 17
13F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 53 0. 20
12F	OK 0. 85 0. 27	OK 0. 62 0. 22
11F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 70 0. 25
10F	OK 0. 92 0. 27	OK 0. 75 0. 26
9F	OK 0. 92 0. 17	OK 0. 77 0. 26
8F	OK 0. 94 0. 17	OK 0. 81 0. 28
7F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 85 0. 29
6F	OK 0. 98 0. 17	OK 0. 88 0. 30
5F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 93 0. 31
4F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 94 0. 32
3F	OK 0. 93 0. 17	OK 0. 91 0. 31
2F	OK 0. 81 0. 16	OK 0. 80 0. 28
1F		

A

1 フレーム (S=1/259)

B

C

15F	OK 0. 92 0. 38	OK 0. 54 0. 26
14F	OK 0. 89 0. 32	OK 0. 50 0. 24
13F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 58 0. 25
12F	OK 0. 88 0. 28	OK 0. 68 0. 28
11F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 76 0. 30
10F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 81 0. 32
9F	OK 0. 89 0. 29	OK 0. 67 0. 32
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 76 0. 34
7F	OK 0. 92 0. 29	OK 0. 78 0. 35
6F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 81 0. 37
5F	OK 0. 94 0. 29	OK 0. 89 0. 40
4F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 93 0. 42
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 90 0. 40
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 77 0. 36
1F		

A

2 フレーム (S=1/259)

B

C

15F	OK 0. 92 0. 38	OK 0. 54 0. 26
14F	OK 0. 89 0. 32	OK 0. 52 0. 25
13F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 61 0. 26
12F	OK 0. 88 0. 28	OK 0. 71 0. 29
11F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 80 0. 32
10F	OK 0. 96 0. 28	OK 0. 85 0. 33
9F	OK 0. 89 0. 29	OK 0. 70 0. 32
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 78 0. 35
7F	OK 0. 92 0. 29	OK 0. 81 0. 37
6F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 84 0. 38
5F	OK 0. 94 0. 29	OK 0. 92 0. 41
4F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 97 0. 43
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 94 0. 42
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 81 0. 37
1F		

A

B

C

3 フレーム (S=1/259)

15F	OK 0.92 0.38	OK 0.50 0.25
14F	OK 0.89 0.32	OK 0.52 0.22
13F	OK 0.96 0.32	OK 0.60 0.24
12F	OK 0.88 0.28	OK 0.69 0.27
11F	OK 0.93 0.28	OK 0.78 0.29
10F	OK 0.96 0.28	OK 0.83 0.31
9F	OK 0.89 0.29	OK 0.69 0.31
8F	OK 0.90 0.29	OK 0.77 0.33
7F	OK 0.92 0.29	OK 0.79 0.35
6F	OK 0.93 0.29	OK 0.82 0.36
5F	OK 0.94 0.29	OK 0.89 0.39
4F	OK 0.93 0.28	OK 0.94 0.40
3F	OK 0.90 0.28	OK 0.90 0.39
2F	OK 0.79 0.28	OK 0.77 0.34
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/259)

15F	OK 0. 92 0. 38	OK 0. 49 0. 25
14F	OK 0. 89 0. 32	OK 0. 50 0. 21
13F	OK 0. 96 0. 32	OK 0. 57 0. 23
12F	OK 0. 88 0. 28	OK 0. 66 0. 26
11F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 74 0. 28
10F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 79 0. 29
9F	OK 0. 89 0. 29	OK 0. 67 0. 30
8F	OK 0. 90 0. 29	OK 0. 74 0. 32
7F	OK 0. 92 0. 29	OK 0. 76 0. 33
6F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 79 0. 34
5F	OK 0. 93 0. 29	OK 0. 85 0. 37
4F	OK 0. 93 0. 28	OK 0. 89 0. 39
3F	OK 0. 90 0. 28	OK 0. 85 0. 37
2F	OK 0. 79 0. 28	OK 0. 73 0. 33
1F		

A

5 フレーム (S=1/259)

B

C

15F	OK 0. 82 0. 31	OK 0. 26 0. 12
14F	OK 0. 81 0. 27	OK 0. 45 0. 17
13F	OK 0. 87 0. 27	OK 0. 53 0. 20
12F	OK 0. 85 0. 27	OK 0. 62 0. 22
11F	OK 0. 88 0. 27	OK 0. 70 0. 25
10F	OK 0. 92 0. 27	OK 0. 74 0. 26
9F	OK 0. 92 0. 17	OK 0. 76 0. 26
8F	OK 0. 94 0. 17	OK 0. 80 0. 27
7F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 84 0. 29
6F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 87 0. 30
5F	OK 0. 97 0. 17	OK 0. 92 0. 31
4F	OK 0. 96 0. 17	OK 0. 94 0. 32
3F	OK 0. 92 0. 17	OK 0. 90 0. 31
2F	OK 0. 81 0. 16	OK 0. 79 0. 27
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/259)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

15F	OK 0.59 0.10	OK 0.94 0.17	OK 0.88 0.17	OK 0.87 0.17	OK 0.93 0.17	OK 0.59 0.10
14F	OK 0.33 0.07	OK 0.48 0.12	OK 0.47 0.12	OK 0.47 0.12	OK 0.48 0.12	OK 0.33 0.07
13F	OK 0.40 0.10	OK 0.62 0.16	OK 0.62 0.16	OK 0.62 0.16	OK 0.62 0.15	OK 0.39 0.10
12F	OK 0.42 0.12	OK 0.68 0.18	OK 0.66 0.19	OK 0.66 0.19	OK 0.68 0.18	OK 0.42 0.12
11F	OK 0.47 0.14	OK 0.74 0.22	OK 0.72 0.23	OK 0.72 0.23	OK 0.74 0.22	OK 0.47 0.14
10F	OK 0.56 0.17	OK 0.78 0.25	OK 0.74 0.26	OK 0.74 0.26	OK 0.78 0.25	OK 0.56 0.17
9F	OK 0.53 0.19	OK 0.71 0.26	OK 0.64 0.28	OK 0.64 0.28	OK 0.71 0.26	OK 0.53 0.19
8F	OK 0.56 0.23	OK 0.71 0.29	OK 0.68 0.31	OK 0.68 0.31	OK 0.70 0.29	OK 0.56 0.23
7F	OK 0.62 0.27	OK 0.74 0.32	OK 0.72 0.34	OK 0.72 0.34	OK 0.74 0.32	OK 0.62 0.26
6F	OK 0.67 0.31	OK 0.75 0.35	OK 0.75 0.38	OK 0.75 0.38	OK 0.75 0.35	OK 0.67 0.30
5F	OK 0.52 0.27	OK 0.57 0.30	OK 0.58 0.32	OK 0.58 0.32	OK 0.57 0.30	OK 0.52 0.26
4F	OK 0.57 0.30	OK 0.60 0.32	OK 0.61 0.35	OK 0.61 0.35	OK 0.60 0.32	OK 0.57 0.30
3F	OK 0.62 0.33	OK 0.66 0.35	OK 0.67 0.37	OK 0.67 0.37	OK 0.66 0.35	OK 0.62 0.33
2F	OK 0.84 0.36	OK 0.85 0.38	OK 0.88 0.40	OK 0.88 0.40	OK 0.85 0.38	OK 0.84 0.36
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/259)					

15F	OK 0.57 0.09	OK 0.83 0.15	OK 0.74 0.15	OK 0.77 0.16	OK 0.85 0.16	OK 0.56 0.09
14F	OK 0.36 0.08	OK 0.50 0.12	OK 0.46 0.13	OK 0.47 0.13	OK 0.50 0.13	OK 0.35 0.08
13F	OK 0.45 0.11	OK 0.63 0.17	OK 0.61 0.18	OK 0.62 0.18	OK 0.64 0.17	OK 0.44 0.11
12F	OK 0.46 0.14	OK 0.70 0.21	OK 0.66 0.22	OK 0.68 0.22	OK 0.70 0.20	OK 0.45 0.14
11F	OK 0.51 0.17	OK 0.77 0.25	OK 0.74 0.27	OK 0.75 0.26	OK 0.77 0.25	OK 0.50 0.17
10F	OK 0.58 0.20	OK 0.80 0.29	OK 0.77 0.31	OK 0.78 0.31	OK 0.81 0.29	OK 0.58 0.20
9F	OK 0.55 0.22	OK 0.73 0.31	OK 0.69 0.33	OK 0.70 0.32	OK 0.73 0.30	OK 0.55 0.22
8F	OK 0.59 0.26	OK 0.73 0.34	OK 0.72 0.37	OK 0.72 0.36	OK 0.73 0.33	OK 0.58 0.26
7F	OK 0.65 0.30	OK 0.77 0.38	OK 0.76 0.41	OK 0.77 0.41	OK 0.77 0.37	OK 0.65 0.30
6F	OK 0.70 0.35	OK 0.79 0.42	OK 0.79 0.46	OK 0.79 0.45	OK 0.78 0.41	OK 0.69 0.34
5F	OK 0.55 0.30	OK 0.60 0.35	OK 0.61 0.39	OK 0.61 0.38	OK 0.60 0.35	OK 0.55 0.30
4F	OK 0.60 0.34	OK 0.62 0.39	OK 0.62 0.42	OK 0.62 0.41	OK 0.62 0.38	OK 0.59 0.33
3F	OK 0.65 0.37	OK 0.67 0.42	OK 0.65 0.46	OK 0.65 0.45	OK 0.67 0.41	OK 0.65 0.37
2F	OK 0.86 0.40	OK 0.88 0.46	OK 0.88 0.50	OK 0.88 0.49	OK 0.88 0.44	OK 0.86 0.40
1F						
	1	2	3	4	5	6
	B フレーム (S=1/259)					

15F	OK 0.38 0.06	OK 0.47 0.07	OK 0.48 0.07	OK 0.51 0.08	OK 0.45 0.08	OK 0.36 0.06
14F	OK 0.37 0.08	OK 0.50 0.10	OK 0.54 0.10	OK 0.51 0.10	OK 0.42 0.09	OK 0.36 0.08
13F	OK 0.46 0.11	OK 0.59 0.14	OK 0.62 0.15	OK 0.60 0.14	OK 0.51 0.13	OK 0.44 0.11
12F	OK 0.45 0.11	OK 0.58 0.14	OK 0.53 0.15	OK 0.58 0.14	OK 0.56 0.13	OK 0.43 0.11
11F	OK 0.51 0.14	OK 0.62 0.17	OK 0.59 0.19	OK 0.62 0.18	OK 0.59 0.16	OK 0.49 0.14
10F	OK 0.53 0.17	OK 0.68 0.21	OK 0.67 0.23	OK 0.67 0.22	OK 0.63 0.19	OK 0.52 0.17
9F	OK 0.41 0.16	OK 0.63 0.22	OK 0.61 0.24	OK 0.62 0.22	OK 0.59 0.20	OK 0.40 0.16
8F	OK 0.44 0.19	OK 0.63 0.26	OK 0.63 0.28	OK 0.63 0.26	OK 0.59 0.23	OK 0.43 0.18
7F	OK 0.49 0.21	OK 0.71 0.30	OK 0.71 0.33	OK 0.71 0.31	OK 0.66 0.27	OK 0.47 0.21
6F	OK 0.52 0.24	OK 0.75 0.34	OK 0.77 0.37	OK 0.75 0.35	OK 0.69 0.31	OK 0.51 0.24
5F	OK 0.39 0.20	OK 0.59 0.29	OK 0.61 0.32	OK 0.59 0.29	OK 0.54 0.26	OK 0.38 0.19
4F	OK 0.43 0.22	OK 0.62 0.33	OK 0.65 0.36	OK 0.63 0.33	OK 0.57 0.29	OK 0.42 0.22
3F	OK 0.45 0.24	OK 0.67 0.36	OK 0.70 0.39	OK 0.67 0.36	OK 0.61 0.32	OK 0.44 0.24
2F	OK 0.65 0.26	OK 0.81 0.39	OK 0.85 0.43	OK 0.82 0.40	OK 0.76 0.35	OK 0.65 0.26
1F						
	1	2	3 C フレーム (S=1/259)	4	5	6

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.680 (秒)	1.680 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.571 Ci = 0.571 (Rt = 0.571) (Rt = 0.571)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8370.27	8370.27	1.633	13670.26	2.858
14F	6711.36	15081.63	1.334	20115.74	2.334
13F	6711.36	21793.00	1.176	25622.02	2.057
12F	6776.72	28569.72	1.068	30521.71	1.870
11F	6784.36	35354.07	0.987	34887.60	1.727
10F	6784.36	42138.43	0.920	38781.07	1.611
9F	6923.81	49062.24	0.862	42309.82	1.509
8F	6954.29	56016.52	0.811	45430.45	1.419
7F	6954.29	62970.81	0.765	48146.72	1.338
6F	6954.29	69925.10	0.722	50473.41	1.263
5F	7013.83	76938.93	0.682	52436.75	1.193
4F	7082.47	84021.40	0.643	54037.78	1.126
3F	7082.47	91103.88	0.607	55262.68	1.062
2F	7105.23	98209.10	0.571	56119.49	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8370.27	8370.27	1.633	13670.26	2.858
14F	6711.36	15081.63	1.334	20115.74	2.334
13F	6711.36	21793.00	1.176	25622.02	2.057
12F	6776.72	28569.72	1.068	30521.71	1.870
11F	6784.36	35354.07	0.987	34887.60	1.727
10F	6784.36	42138.43	0.920	38781.07	1.611
9F	6923.81	49062.24	0.862	42309.82	1.509
8F	6954.29	56016.52	0.811	45430.45	1.419
7F	6954.29	62970.81	0.765	48146.72	1.338
6F	6954.29	69925.10	0.722	50473.41	1.263
5F	7013.83	76938.93	0.682	52436.75	1.193
4F	7082.47	84021.40	0.643	54037.78	1.126
3F	7082.47	91103.88	0.607	55262.68	1.062
2F	7105.23	98209.10	0.571	56119.49	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8370.27	8370.27	1.633	13670.26	2.858
14F	6711.36	15081.63	1.334	20115.74	2.334
13F	6711.36	21793.00	1.176	25622.02	2.057
12F	6776.72	28569.72	1.068	30521.71	1.870
11F	6784.36	35354.07	0.987	34887.60	1.727
10F	6784.36	42138.43	0.920	38781.07	1.611
9F	6923.81	49062.24	0.862	42309.82	1.509
8F	6954.29	56016.52	0.811	45430.45	1.419
7F	6954.29	62970.81	0.765	48146.72	1.338

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	6954.29	69925.10	0.722	50473.41	1.263
5F	7013.83	76938.93	0.682	52436.75	1.193
4F	7082.47	84021.40	0.643	54037.78	1.126
3F	7082.47	91103.88	0.607	55262.68	1.062
2F	7105.23	98209.10	0.571	56119.49	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
15F	8370.27	8370.27	1.633	13670.26	2.858
14F	6711.36	15081.63	1.334	20115.74	2.334
13F	6711.36	21793.00	1.176	25622.02	2.057
12F	6776.72	28569.72	1.068	30521.71	1.870
11F	6784.36	35354.07	0.987	34887.60	1.727
10F	6784.36	42138.43	0.920	38781.07	1.611
9F	6923.81	49062.24	0.862	42309.82	1.509
8F	6954.29	56016.52	0.811	45430.45	1.419
7F	6954.29	62970.81	0.765	48146.72	1.338
6F	6954.29	69925.10	0.722	50473.41	1.263
5F	7013.83	76938.93	0.682	52436.75	1.193
4F	7082.47	84021.40	0.643	54037.78	1.126
3F	7082.47	91103.88	0.607	55262.68	1.062
2F	7105.23	98209.10	0.571	56119.49	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X 方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F	13670.26	13670.26
14F	20115.74	6445.48
13F	25622.02	5506.28
12F	30521.71	4899.68
11F	34887.60	4365.90
10F	38781.07	3893.47
9F	42309.82	3528.74
8F	45430.45	3120.64
7F	48146.72	2716.27
6F	50473.41	2326.68
5F	52436.75	1963.34
4F	54037.78	1601.03
3F	55262.68	1224.90
2F	56119.49	856.81
1F		0.00

X 方向負加力

層名	層せん断力	外力
15F	13670.26	13670.26
14F	20115.74	6445.48
13F	25622.02	5506.28
12F	30521.71	4899.68
11F	34887.60	4365.90
10F	38781.07	3893.47
9F	42309.82	3528.74
8F	45430.45	3120.64
7F	48146.72	2716.27
6F	50473.41	2326.68
5F	52436.75	1963.34
4F	54037.78	1601.03
3F	55262.68	1224.90
2F	56119.49	856.81
1F		0.00

Y 方向正加力

層名	層せん断力	外力
15F	13670.26	13670.26
14F	20115.74	6445.48
13F	25622.02	5506.28
12F	30521.71	4899.68
11F	34887.60	4365.90
10F	38781.07	3893.47
9F	42309.82	3528.74
8F	45430.45	3120.64
7F	48146.72	2716.27
6F	50473.41	2326.68
5F	52436.75	1963.34
4F	54037.78	1601.03
3F	55262.68	1224.90
2F	56119.49	856.81
1F		0.00



Y 方向負加力



層名	層せん断力	外力
15F	13670.26	13670.26
14F	20115.74	6445.48
13F	25622.02	5506.28
12F	30521.71	4899.68
11F	34887.60	4365.90
10F	38781.07	3893.47
9F	42309.82	3528.74
8F	45430.45	3120.64
7F	48146.72	2716.27
6F	50473.41	2326.68
5F	52436.75	1963.34
4F	54037.78	1601.03
3F	55262.68	1224.90
2F	56119.49	856.81
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

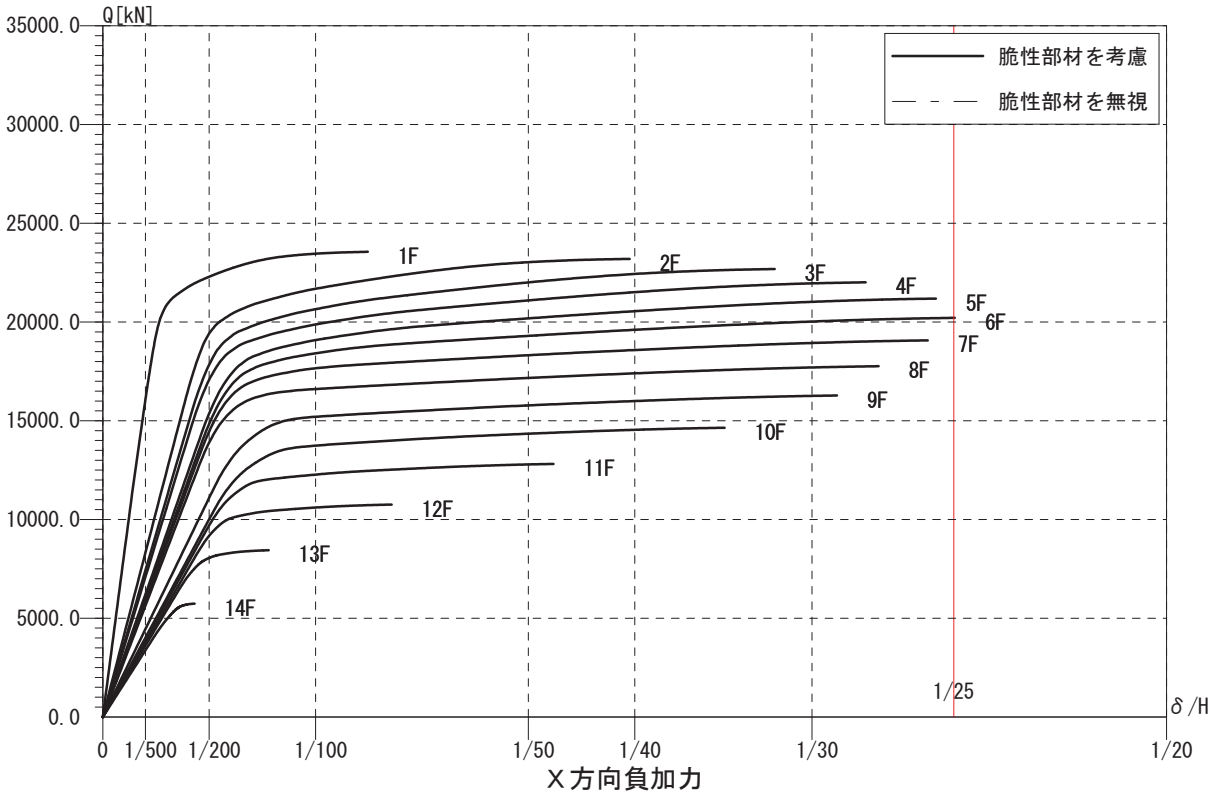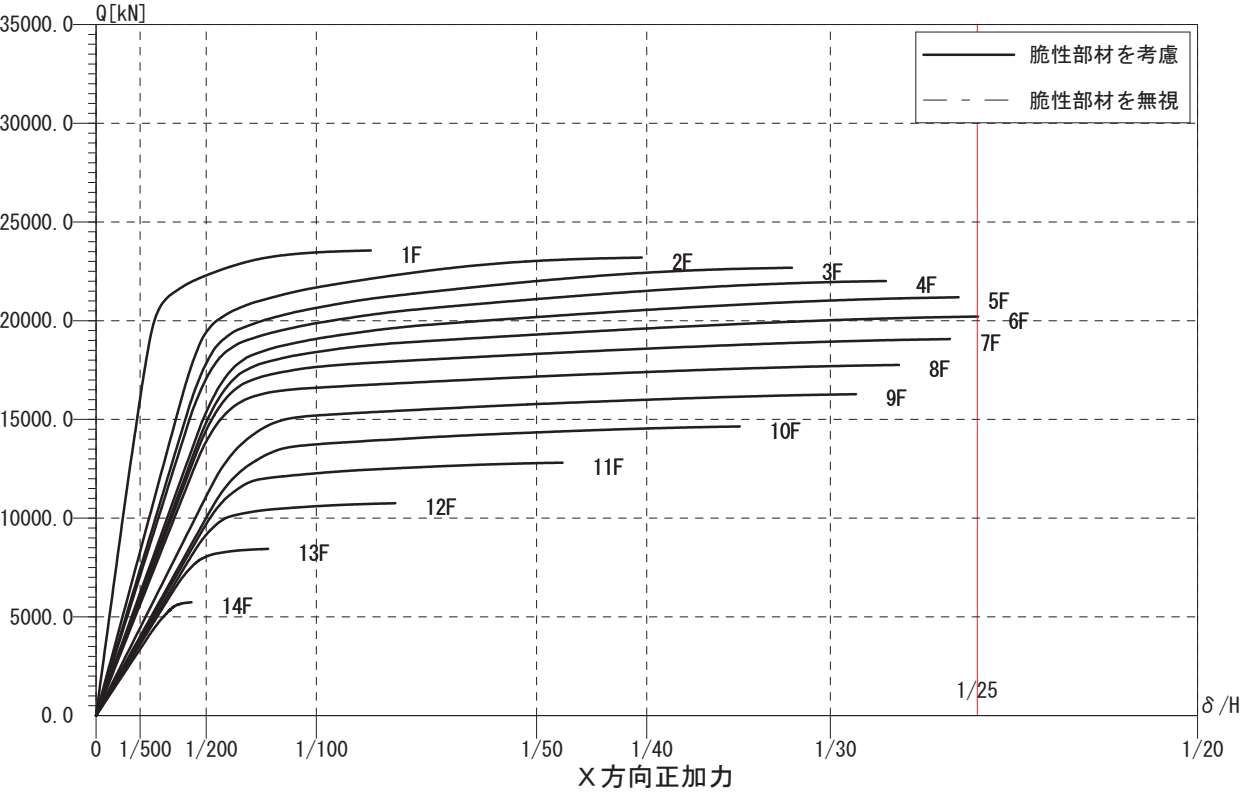

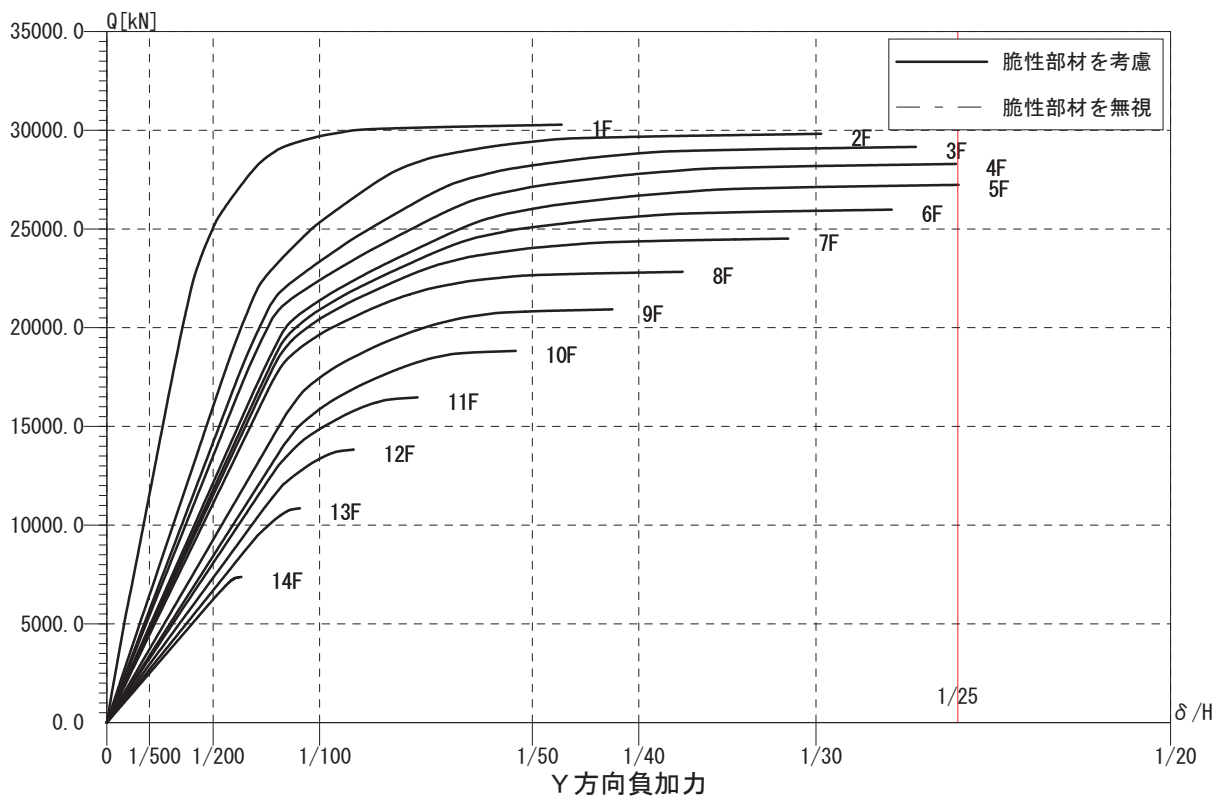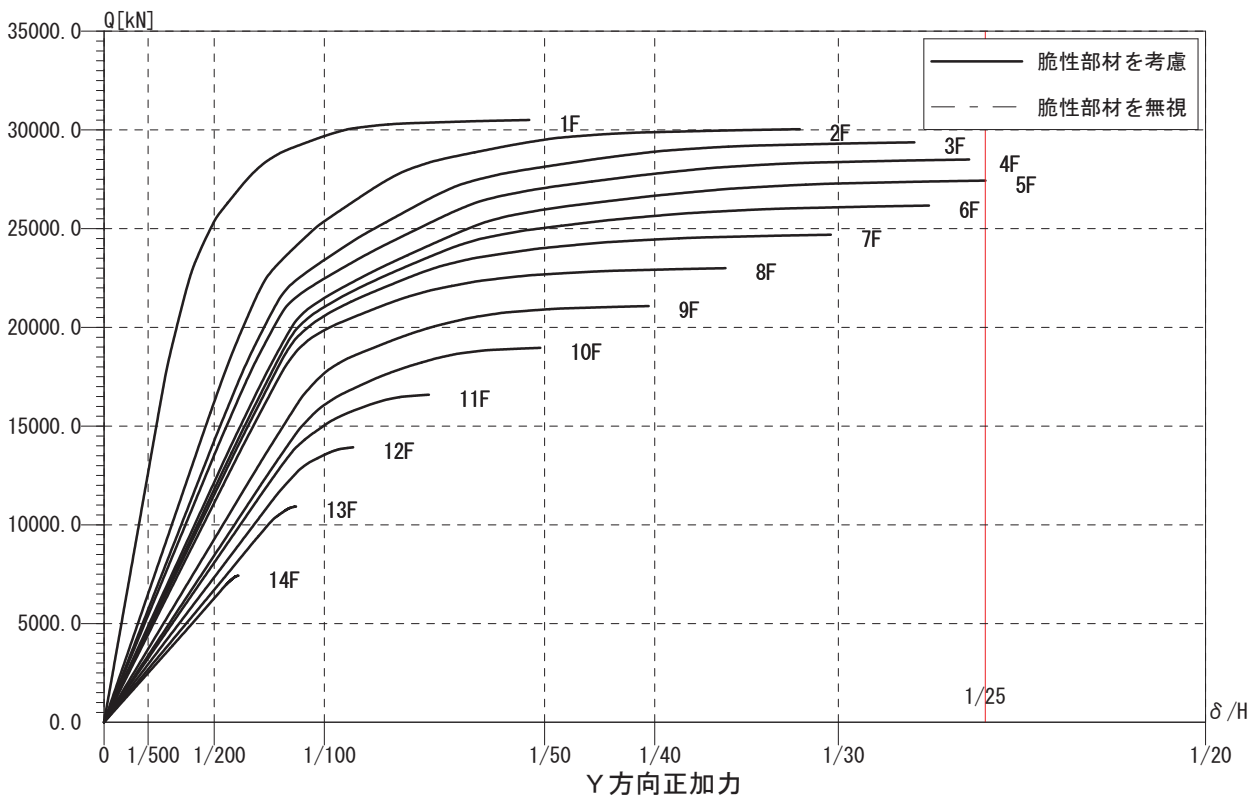

U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

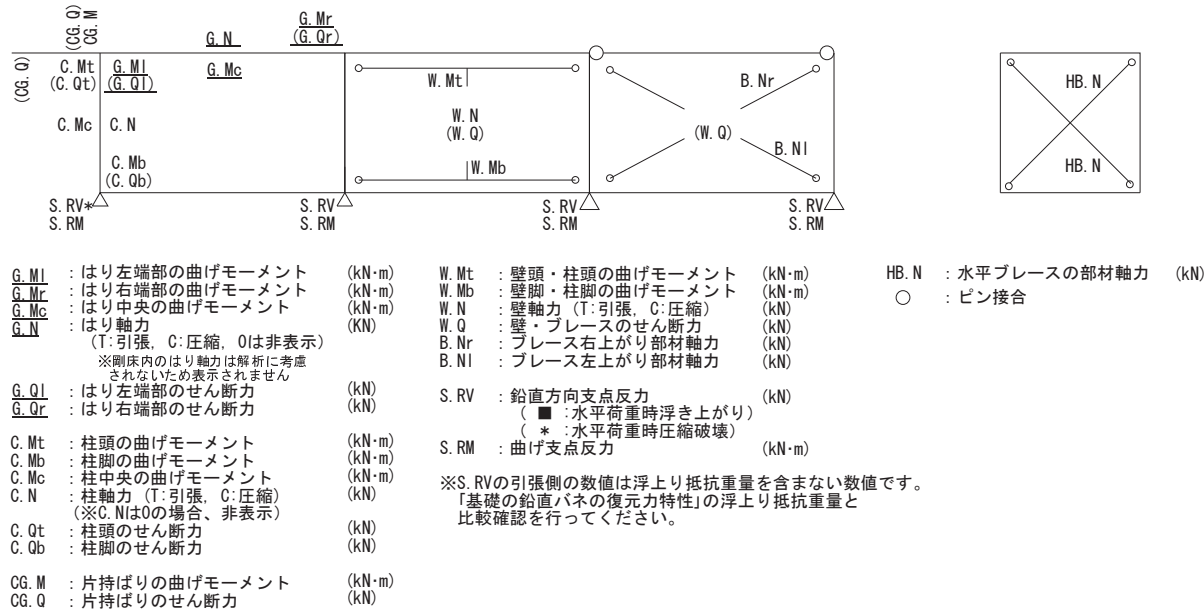

重時即点応力 (x方向 正加力) (立体MSモデル) (LS算定時)		230.5 (37.2)		119.5 (35.6)		851.4 (234.8)		1239.3 (326.6)		164.6 (20.7)				
56675	4000	37.7 (146.8)	96.4 (37.2)	1115.5 (376.5)	1345.9 (352.6)	76.7 (203.1)	2031.9 (792.0)	839.4 (234.8)	6.0 (762.0)	1112.3 (326.6)	63.5 (430.9)	15.3 (20.7)	89.9 (46.0)	164.6 (46.0)
	4000	255.8 (146.8)	34.6C (146.8)	362.5 (203.2)	389.8 (376.5)	390.5 (376.5)	1721.5 (487.8)	1136.1 (792.0)	1676.7 (476.3)	1084.3 (762.0)	1639.1 (464.9)	499.5 (430.9)	981.2 (260.6)	23.9C (46.0)
4000	4000	1330.5 (300.5)	781.2 (203.2)	49.6 (678.3)	2082.2 (487.8)	1790.7 (487.8)	2338.2 (744.9)	1752.5 (476.3)	38.1 (725.6)	2300.7 (725.6)	1708.2 (464.9)	2034.7 (623.4)	895.1 (260.6)	1329.9 (259.6)
	4000	729.6 (300.5)	170.5T (300.5)	725.6 (531.6)	676.1T (630.9)	848.5 (478.6)	131.5C (641.3)	849.5 (476.3)	75.7T (641.3)	788.0 (465.9)	517.3C (628.7)	810.8 (473.9)	287.0C (420.5)	291.6 (259.6)
4025	4025	2082.6 (476.7)	1954.0 (531.6)	40.2 (967.6)	3028.2 (1785.6)	1875.6 (486.6)	2829.4 (890.5)	1752.5 (476.3)	38.0 (869.3)	2795.9 (711.0)	2738.8 (835.4)	1553.9 (450.5)	40.0 (333.2)	1765.6 (333.2)
	4000	1123.3 (476.7)	706.9T (476.7)	1081.0 (648.4)	635.5T (967.6)	1037.3 (967.6)	141.9C (604.9)	1036.5 (890.5)	61.8T (594.7)	1057.5 (869.3)	569.5C (835.4)	1095.1 (835.4)	712.8C (540.6)	1905.8 (333.2)
4000	4000	2539.1 (569.2)	2375.1 (648.4)	40.7 (1109.8)	3639.5 (1109.8)	2712.0 (604.9)	3567.9 (1062.9)	1719.1 (594.7)	38.1 (1043.4)	3528.6 (1043.4)	1986.7 (584.6)	343.1 (1007.4)	40.4 (540.6)	2330.4 (461.3)
	4000	1400.6 (569.2)	1364.6T (569.2)	1419.8 (645.0)	602.9T (1109.8)	799.9 (604.4)	1442.0 (1062.9)	150.4C (1062.9)	1441.8 (594.7)	45.3T (1043.4)	1418.2 (835.4)	627.3C (1007.4)	1407.8 (544.0)	1263.2C (461.3)
4000	4000	2624.7 (684.7)	2362.5 (645.0)	40.4 (1229.6)	3692.3 (1229.6)	2210.4 (604.4)	3636.9 (1230.3)	2179.2 (594.7)	38.3 (1210.7)	3598.0 (1210.7)	3473.3 (585.0)	1998.5 (544.0)	40.2 (544.0)	2403.3 (577.9)
	4000	1255.3 (684.7)	2022.6T (684.7)	1233.0 (642.4)	577.7T (1229.6)	1176.3 (1229.6)	157.1C (604.9)	1176.3 (1230.3)	27.5T (594.6)	1222.5 (1210.7)	687.2C (1210.7)	1247.6 (1125.4)	1927.1 (546.5)	1820.6C (577.9)
4025	4025	2239.4 (923.3)	2353.4 (642.4)	40.7 (1401.6)	3256.9 (1401.6)	2211.1 (604.3)	3034.4 (1209.0)	2178.9 (594.6)	38.2 (1192.7)	2999.6 (1192.7)	2141.9 (585.1)	3050.4 (546.5)	40.4 (546.5)	2018.9 (806.7)
	4000	381.3 (923.3)	2682.4T (923.3)	436.2 (1299.9)	560.0T (1348.5)	601.2 (2169.1)	162.0C (611.0)	599.3 (1209.0)	7.8T (603.7)	448.6 (1192.7)	750.0C (596.4)	395.5 (1292.9)	2385.4C (1130.0)	395.5 (806.7)
4000	4000	3243.7 (1199.8)	4720.5 (1299.9)	40.7 (1778.3)	4484.5 (1778.3)	2229.9 (611.0)	2547.9 (999.8)	2210.7 (603.7)	37.3 (982.0)	2512.5 (982.0)	2177.6 (596.4)	4071.8 (1589.5)	40.4 (1130.0)	2799.7 (997.5)
	4000	844.1 (1199.8)	4013.6T (1199.8)	928.0 (1299.9)	105.9C (1778.3)	2628.5 (1778.3)	548.3 (612.0)	164.2C (999.8)	548.4 (603.7)	11.1C (603.7)	892.7 (596.4)	245.7C (1589.5)	804.6 (1130.0)	3548.7C (997.5)
4														

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		135.3 (7.3)		1219.2 (362.4)		887.2 (247.1)		1347.8 (354.7)		297.7 (51.7)															
15F	4000	82.6 (87.8)	108.9 (7.3)	1255.1 (444.4)	1390.4 (362.4)	85.6 (17.3)	2111.3 (818.0)	892.2 (247.1)	2.5 (799.2)	2093.0 (354.7)	1205.9 (354.7)	71.0 (51.7)	1422.4 (51.7)	74.6 (51.7)	111.5 (23.5)	297.7 (23.5)	11.5C (23.5)								
14F	4000	258.2 (87.8)	46.8C (87.8)	366.2 (864.0)	407.5T (444.4)	475.4 (493.6)	113.2C (818.0)	494.7 (468.9)	93.7T (799.2)	389.6 (454.8)	93.7T (799.2)	389.6 (454.8)	307.1C (516.4)	307.1C (516.4)	250.7 (320.5)	203.7 (23.5)	250.7 (23.5)								
13F	4000	433.8 (87.8)	864.0 (255.6)	522.7 (444.4)	1726.7 (493.6)	1160.5 (818.0)	1632.4 (468.9)	1103.7 (799.2)	1584.8 (454.8)	643.3 (516.4)	1195.0 (320.5)	203.7 (23.5)	250.7 (23.5)	203.7 (23.5)	250.7 (23.5)	203.7 (23.5)	250.7 (23.5)								
12F	4000	1410.4 (322.0)	976.6 (255.6)	56.3 (701.7)	2168.8 (493.6)	1827.5 (493.6)	50.4 (723.4)	2309.9 (468.9)	1743.7 (468.9)	55.7 (681.9)	2218.5 (454.8)	1689.9 (454.8)	52.5 (610.3)	2054.2 (610.3)	1112.6 (320.5)	41.2 (404.7)	1398.7 (263.5)								
11F	4000	766.3 (500.5)	159.3T (550.7)	765.3 (550.7)	695.6T (701.7)	863.2 (492.3)	135.1C (723.4)	854.8 (469.2)	61.1T (799.2)	833.7 (456.5)	447.8C (456.5)	871.8 (404.7)	281.9C (404.7)	871.8 (404.7)	281.9C (404.7)	871.8 (404.7)	281.9C (404.7)								
10F	4025	2164.3 (500.5)	2042.1 (550.7)	59.7 (989.9)	3105.8 (492.3)	1821.4 (492.3)	49.2 (897.8)	2884.0 (469.2)	1744.6 (469.2)	55.4 (864.9)	2819.9 (456.5)	1695.1 (456.5)	51.7 (811.8)	2721.5 (811.8)	1516.8 (404.7)	60.1 (404.7)	1741.4 (308.7)								
9F	4000	1157.0 (500.5)	665.7T (500.5)	1113.7 (666.8)	685.9T (989.9)	1077.2 (610.5)	158.7C (897.8)	1079.3 (587.8)	30.2T (864.9)	1087.7 (575.3)	506.9C (811.8)	1120.2 (525.4)	641.9C (308.7)	1120.2 (525.4)	641.9C (308.7)	1120.2 (525.4)	641.9C (308.7)								
8F	4000	2610.5 (589.4)	2460.9 (666.8)	60.4 (1130.7)	3709.3 (610.5)	2247.8 (610.5)	50.0 (1061.0)	3589.9 (587.8)	2171.7 (587.8)	55.6 (1026.6)	3522.5 (587.8)	2123.3 (587.8)	52.3 (986.7)	3424.7 (986.7)	1952.3 (525.4)	60.8 (525.4)	2329.6 (444.4)								
7F	4000	1431.7 (589.4)	1290.7T (662.1)	1447.9 (662.1)	681.6T (1130.7)	813.5 (1130.7)	2145.2 (609.9)	654.0 (1061.0)	2061.1 (588.0)	583.8 (1026.6)	2021.2 (576.1)	522.2 (986.7)	1847.4 (529.9)	551.9 (444.4)	1847.4 (529.9)	551.9 (444.4)	1847.4 (529.9)								
6F	4000	2696.5 (701.1)	2443.6 (662.1)	60.1 (1243.2)	3755.8 (609.9)	2245.9 (609.9)	50.4 (1225.8)	3664.0 (588.0)	2172.9 (588.0)	55.9 (1194.6)	3603.8 (588.0)	2126.5 (576.1)	52.7 (1103.3)	3467.2 (1103.3)	1968.2 (529.9)	60.4 (529.9)	2399.3 (557.4)								
5F	4000	1294.2 (589.4)	1914.6T (658.3)	1269.4 (658.3)	685.0T (1243.2)	1212.4 (609.5)	196.4C (609.5)	1214.6 (588.3)	27.7C (1194.6)	1260.7 (576.5)	620.6C (1103.3)	1284.5 (533.4)	1616.5C (533.4)	1284.5 (533.4)	1616.5C (533.4)	1284.5 (533.4)	1616.5C (533.4)								
4F	4025	2322.4 (961.1)	2430.4 (658.3)	60.4 (1438.8)	3339.1 (609.5)	2246.5 (609.5)	52.1 (1225.4)	3076.7 (588.3)	2173.6 (588.3)	55.8 (1197.4)	3017.1 (576.5)	2129.7 (576.5)	54.3 (1291.3)	3056.3 (576.5)	1981.0 (533.4)	60.7 (533.4)	2029.3 (807.2)								
3F	4000	388.1 (961.1)	2540.2T (961.1)	443.6 (1326.1)	695.7T (1438.8)	610.6 (615.3)	212.2C (615.3)	607.5 (597.2)	55.6C (1197.4)	457.5 (588.2)	676.7C (1291.3)	404.8 (1108.0)	2116.7C (1108.0)	404.8 (1108.0)	2116.7C (1108.0)	404.8 (1108.0)	2116.7C (1108.0)								
2F	4000	3286.5 (1216.7)	2832.6 (1326.1)	58.7 (1793.6)	4523.1 (615.3)	2259.8 (615.3)	44.9 (984.3)	2519.2 (597.2)	2204.5 (597.2)	54.7 (953.6)	2457.7 (597.2)	2164.7 (588.2)	47.0 (1543.2)	3977.2 (1543.2)	2048.0 (1108.0)	59.3 (1108.0)	2709.7 (953.5)								
1F	4000	853.0 (1216.7)	3819.0T (1216.7)	936.0 (1325.6)	101.5T (1793.6)	2651.1 (1793.6)	2170.3 (616.5)	1418.1 (984.3)	2095.5 (597.4)	1356.8 (953.6)	2062.3 (587.0)	2195.8 (1543.2)	3928.3 (1108.2)	1104.3 (953.5)	3928.3 (1108.2)	1104.3 (953.5)	3928.3 (1108.2)								
15F	4625	3252.4 (1276.7)	2832.8 (1325.6)	60.8 (1797.2)	4328.9 (616.5)	2268.7 (616.5)	49.2 (1196.0)	2957.8 (597.4)	2205.6 (597.4)	55.1 (953.6)	2902.6 (597.4)	2163.9 (587.0)	50.8 (1601.6)	3917.3 (1601.6)	2050.8 (1108.2)	61.2 (1108.2)	2824.0 (1072.0)								
14F	4625	699.1 (1276.7)	5098.4T (1276.7)	734.4 (1309.9)	476.2C (1797.2)	2860.0 (1797.2)	2163.0 (614.7)	1826.4 (1196.0)	2097.4 (598.0)	1772.3 (1168.7)	2069.6 (589.1)	2489.2 (1601.6)	3982.7 (1123.1)	1463.9 (1072.0)	3982.7 (1123.1)	1463.9 (1072.0)	3982.7 (1123.1)								
13F	4000	2921.5 (1348.7)	2775.7 (1309.9)	59.9 (1900.2)	4058.6 (614.7)	2262.8 (614.7)	49.9 (1234.1)	2545.1 (598.0)	2208.4 (598.0)	55.5 (1210.5)	2497.4 (589.1)	2172.3 (589.1)	51.4 (1722.8)	3683.8 (1722.8)	2103.4 (1123.1)	60.4 (1123.1)	2518.8 (1157.7)								
12F	4000	224.1 (1348.7)	6367.7T (1348.7)	258.2 (1294.8)	1043.3C (1900.2)	3542.1 (1900.2)	2154.9 (612.8)	2391.4 (1234.1)	2099.6 (598.7)	180.1C (1210.5)	238.3 (591.4)	752.4T (1722.8)	4035.0 (1137.5)	2112.2 (1157.7)	4035.0 (1137.5)	2112.2 (1157.7)	4035.0 (1137.5)								
11F	4000	2247.5 (1427.5)	2420.7 (1294.8)	59.5 (1917.6)	3316.7 (612.8)	2257.2 (612.8)	51.1 (1331.2)	1975.0 (598.7)	2211.4 (598.7)	55.9 (1312.8)	1936.5 (591.4)	2181.4 (591.4)	52.4 (1787.8)	3024.1 (1787.8)	2154.7 (1137.5)	59.9 (1137.5)	1922.8 (1281.1)								
10F	4000	607.6 (1427.5)	7628.4T (1427.5)	518.5 (1304.5)	1602.8C (1917.6)	4353.7 (1917.6)	2186.3 (621.3)	3349.7 (1331.2)	2137.4 (608.7)	3314.7 (1312.8)	2115.0 (601.8)	4130.8 (1788.7)	4136.1 (1164.8)	3201.6 (1281.1)	4136.1 (1164.8)	3201.6 (1281.1)	4136.1 (1164.8)								
9F	4000	1290.9 (1443.7)	2753.5 (1304.5)	57.2 (2024.9)	2572.8 (621.3)	2287.4 (621.3)	50.5 (1338.6)	1081.6 (608.7)	2245.0 (608.7)	53.8 (1319.2)	1040.5 (601.8)	2217.8 (601.8)	51.4 (1877.3)	2235.0 (1877.3)	4250.8 (1164.8)	57.4 (1164.8)	934.5 (1273.2)								
8F	4000	1596.6 (1443.7)	8905.0T (1443.7)	1477.1 (1292.5)	2160.3C (2024.9)	5527.0 (2024.9)	2179.7 (620.0)	4272.7 (1338.6)	2139.2 (609.3)	4236.2 (1319.2)	2119.5 (603.4)	5274.2 (1877.3)	4176.4 (1176.2)	4158.5 (1273.2)	4176.4 (1176.2)	4158.5 (1273.2)	4176.4 (1176.2)								
7F	4000	226.6 (1449.0)	4710.6 (1292.5)	57.7 (2016.9)	1352.4 (620.0)	2284.1 (620.0)	52.2 (1418.6)	154.9 (1418.6)	2248.0 (609.3)	54.4 (1405.7)	128.0 (1405.7)	2225.0 (603.4)	52.7 (1919.7)	1137.4 (1919.7)	4292.0 (1176.2)	57.8 (1176.2)	17.9 (1369.2)								
6F	4000	2671.3 (1449.0)	10176.4T (1449.0)	2681.5 (1274.5)	2711.7C (2016.9)	6715.4 (2016.9)	2170.1 (617.6)	5519.4 (1418.6)	2142.0 (610.2)	5494.8 (1405.7)	2128.6 (606.1)	6541.6 (1919.7)	4238.7 (1193.2)	5459.0 (1369.2)	4238.7 (1193.2)	5459.0 (1369.2)	4238.7 (1193.2)								
5F	4000	924.3 (1761.1)	4644.9 (1274.5)	56.7 (1982.3)	92.4 (1617.6)	2276.4 (1617.6)	53.1 (1483.1)	1097.9 (1483.1)	2251.3 (1610.2)	54.7 (1474.4)	1117.2 (1474.4)	2235.7 (1606.1)	53.6 (2087.1)	60.6 (2087.1)	4352.4 (1193.2)	56.8 (1193.2)	1220.3 (1317.1)								
4F	4000	4446.6 (1761.1)	11438.9T (1761.1)	3872.2 (1256.1)	3264.6C (1982.3)	7836.9 (1982.3)	2160.0 (615.0)	7030.4 (1483.1)	2144.8 (611.1)	7014.9 (1474.4)	2138.5 (609.1)	8409.1 (2087.1)	4298.8 (1210.5)	6488.6 (1317.1)	4298.8 (1210.5)	6488.6 (1317.1)	4298.8 (1210.5)								
3F	4625	3388.0 (1410.2)	4580.8 (1256.1)	58.8 (1683.5)	1105.8 (683.5)	2267.9 (615.0)	53.9 (1433.6)	2615.3 (1433.6)	2255.1 (1611.1)	55.2 (1434.4)	2623.3 (1434.4)	2246.8 (609.1)	54.2 (1854.6)	1854.6 (1854.6)	4416.5 (1210.5)	58.8 (1210.5)	2189.8 (985.1)								
2F	4625	6649.0 (1410.2)	12685.2T (1410.2)	4999.0 (1966.8)	3846.5C (1683.5)	5930.6 (1683.5)	173.4C (1227.7)	5940.3 (1227.7)	173.4C (1227.7)	5940.3 (1227.7)	298.4C (1338.8)	6142.9 (1749.2)	3402.3T (1749.2)	4467.8 (1749.2)	11055.7C (1749.2)	4467.8 (1749.2)	11055.7C (1749.2)								
1F	4625	9910.0 (1410.2)	4247.5 (1966.8)	8892.1 (1683.5)	4194.8 (1683.5)	9245.8 (1433.6)	4201.3 (1285.0)	9257.3 (1434.4)	4583.0 (1338.8)	10431.6 (1854.6)	6745.8 (1749.2)	6745.8 (985.1)	6745.8 (985.1)	6745.8 (985.1)	6745.8 (985.1)	6745.8 (985.1)	6745.8 (985.1)								
15F	36000	14594.0 (0.0)	9910.0 (1966.3)	2831.3 (0.0)	4687.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)	224.9 (1227.7)								
		7200						7200						7200						7200					
		36000						36000						36000						36000					
		1						2						3						4					
		B フレーム (S=1/284)						B フレーム (S=1/284)						B フレーム (S=1/284)						B フレーム (S=1/284)					

[illegible]

時刻	照度 (lx)	14.2 (21.0)		11.4 (32.6)		836.6 (234.1)		1346.9 (352.8)		37.3 (37.2)	
		165.8 (45.5)	90.0 (21.0)	1238.3 (430.4)	63.4 (326.4)	1960.5 (759.3)	849.1 (234.1)	2030.1 (789.8)	1193.4 (352.8)	76.8 (37.2)	230.6 (37.2)
4000	165.8 (45.5)	90.0 (21.0)	1238.3 (430.4)	63.4 (326.4)	1960.5 (759.3)	849.1 (234.1)	2030.1 (789.8)	1193.4 (352.8)	76.8 (37.2)	230.6 (37.2)	96.7 (146.6)
4000	256.8 (45.5)	23.9C (45.5)	363.3 (261.4)	308.0C (430.4)	441.9 (462.8)	90.1T (759.3)	450.6 (474.2)	119.7C (789.8)	363.9 (485.6)	390.2T (376.2)	255.9 (203.8)
4000	1331.6 (258.6)	983.8 (261.4)	42.7 (620.4)	2032.1 (462.8)	1631.3 (462.8)	2292.9 (720.8)	1669.1 (474.2)	2330.1 (740.0)	1713.8 (485.6)	34.6 (675.2)	2079.0 (203.8)
4000	814.4	287.3C	791.2	514.0C	851.3	76.0T	850.0	131.4C	728.7	673.1T	733.1
4000	297.2 (258.6)	1548.5 (419.0)	449.6 (620.4)	1704.0 (464.0)	590.4 (474.2)	1745.6 (720.8)	630.0 (740.0)	1778.4 (484.6)	621.6 (675.2)	1948.1 (530.0)	134.2 (299.5)
4025	1765.2 (332.2)	1468.1 (419.0)	40.2 (832.9)	2735.4 (464.0)	1636.5 (464.0)	2783.1 (866.8)	1669.5 (474.3)	2826.7 (888.0)	1711.0 (484.6)	33.7 (965.1)	3024.9 (530.0)
4025	1096.6	710.7C	1059.1	565.7C	1038.6	62.4T	1039.5	141.0C	1082.7	631.2T	1124.9
4000	428.0 (332.2)	1981.6 (539.1)	617.2 (832.9)	2131.8 (582.7)	705.9 (866.8)	2172.5 (592.9)	747.7 (888.0)	2205.1 (603.0)	859.6 (965.1)	2369.5 (647.0)	167.5 (475.7)
4000	2328.3 (459.9)	1900.3 (539.1)	40.7 (1004.5)	3427.8 (582.7)	2063.4 (582.7)	34.2 (1040.0)	2096.2 (592.9)	38.1 (1059.5)	2136.8 (603.0)	34.2 (1106.9)	2288.6 (647.0)
4000	1408.5	1258.8C	1418.8	623.0C	1442.3	46.4T	1442.6	148.6C	597.1T	1401.3	1359.4T
4000	488.6 (459.9)	1993.7 (542.6)	590.2 (1004.5)	2133.9 (583.2)	637.6 (1040.0)	2172.9 (592.9)	676.4 (1059.5)	2203.9 (602.6)	793.5 (1106.9)	2357.3 (643.6)	265.6 (567.8)
4000	2401.5 (576.7)	1912.9 (542.6)	40.4 (1122.7)	3468.5 (583.2)	2065.0 (583.2)	34.5 (1207.7)	2096.3 (592.9)	38.3 (1227.3)	2135.1 (602.6)	34.4 (1226.9)	2276.9 (643.6)
4000	1248.1	1814.0C	1223.1	682.3C	1177.3	29.0T	1177.0	154.3C	1233.6	570.5T	1255.9
4000	94.7 (576.7)	2003.5 (545.2)	1022.3 (1122.7)	2135.8 (583.4)	1238.0 (1207.7)	2173.0 (593.0)	1277.5 (1227.3)	2204.9 (602.6)	1220.2 (1226.9)	2348.4 (641.1)	111.2 (683.5)
4025	2016.8 (805.3)	1922.1 (545.2)	40.7 (1290.3)	3045.7 (583.4)	2064.5 (583.4)	35.7 (1190.1)	2096.7 (593.0)	38.2 (1206.3)	2133.7 (602.6)	35.6 (1399.0)	2267.5 (641.1)
4025	396.1	2376.6C	449.0	744.6C	599.5	9.8T	601.4	158.0C	436.6	551.5T	381.9
4000	1224.6 (805.3)	4100.5 (1127.7)	2147.7 (1290.3)	2171.8 (594.8)	1795.5 (1190.1)	2204.9 (602.1)	1826.3 (1206.3)	2224.2 (609.4)	2378.9 (1399.0)	4712.0 (1297.7)	1473.5 (921.9)
4000	2794.5 (995.3)	4019.1 (1127.7)	40.7 (1586.0)	4063.7 (594.8)	2110.9 (594.8)	30.4 (979.2)	2130.2 (602.1)	37.3 (997.0)	2163.3 (609.4)	30.4 (1774.7)	4631.2 (1297.7)
4000	803.8	3536.3C	891.8	240.3C	548.0	9.0C	547.9	159.6C	927.0	114.2C	843.3

	133.1 (65.8)	153.2 (33.7.8)	184.2 (23.8.8)	214.3 (83.3.4)	244.3 (38.3.1)	274.3 (45.3.5)	304.3 (16.9)	334.3 (55.7)	364.3 (98.5)	394.3 (98.5)	424.3 (98.5)	454.3 (98.5)	484.3 (98.5)	514.3 (98.5)	544.3 (98.5)	574.3 (98.5)	604.3 (98.5)	634.3 (98.5)	664.3 (98.5)	694.3 (98.5)	724.3 (98.5)	754.3 (98.5)	784.3 (98.5)	814.3 (98.5)	844.3 (98.5)	874.3 (98.5)	904.3 (98.5)	934.3 (98.5)	964.3 (98.5)	994.3 (98.5)	1024.3 (98.5)	1054.3 (98.5)	1084.3 (98.5)	1114.3 (98.5)	1144.3 (98.5)	1174.3 (98.5)	1204.3 (98.5)	1234.3 (98.5)	1264.3 (98.5)	1294.3 (98.5)	1324.3 (98.5)	1354.3 (98.5)	1384.3 (98.5)	1414.3 (98.5)	1444.3 (98.5)	1474.3 (98.5)	1504.3 (98.5)	1534.3 (98.5)	1564.3 (98.5)	1594.3 (98.5)	1624.3 (98.5)	1654.3 (98.5)	1684.3 (98.5)	1714.3 (98.5)	1744.3 (98.5)	1774.3 (98.5)	1804.3 (98.5)	1834.3 (98.5)	1864.3 (98.5)	1894.3 (98.5)	1924.3 (98.5)	1954.3 (98.5)	1984.3 (98.5)	2014.3 (98.5)	2044.3 (98.5)	2074.3 (98.5)	2104.3 (98.5)	2134.3 (98.5)	2164.3 (98.5)	2194.3 (98.5)	2224.3 (98.5)	2254.3 (98.5)	2284.3 (98.5)	2314.3 (98.5)	2344.3 (98.5)	2374.3 (98.5)	2404.3 (98.5)	2434.3 (98.5)	2464.3 (98.5)	2494.3 (98.5)	2524.3 (98.5)	2554.3 (98.5)	2584.3 (98.5)	2614.3 (98.5)	2644.3 (98.5)	2674.3 (98.5)	2704.3 (98.5)	2734.3 (98.5)	2764.3 (98.5)	2794.3 (98.5)	2824.3 (98.5)	2854.3 (98.5)	2884.3 (98.5)	2914.3 (98.5)	2944.3 (98.5)	2974.3 (98.5)	3004.3 (98.5)	3034.3 (98.5)	3064.3 (98.5)	3094.3 (98.5)	3124.3 (98.5)	3154.3 (98.5)	3184.3 (98.5)	3214.3 (98.5)	3244.3 (98.5)	3274.3 (98.5)	3304.3 (98.5)	3334.3 (98.5)	3364.3 (98.5)	3394.3 (98.5)	3424.3 (98.5)	3454.3 (98.5)	3484.3 (98.5)	3514.3 (98.5)	3544.3 (98.5)	3574.3 (98.5)	3604.3 (98.5)	3634.3 (98.5)	3664.3 (98.5)	3694.3 (98.5)	3724.3 (98.5)	3754.3 (98.5)	3784.3 (98.5)	3814.3 (98.5)	3844.3 (98.5)	3874.3 (98.5)	3904.3 (98.5)	3934.3 (98.5)	3964.3 (98.5)	3994.3 (98.5)	4024.3 (98.5)	4054.3 (98.5)	4084.3 (98.5)	4114.3 (98.5)	4144.3 (98.5)	4174.3 (98.5)	4204.3 (98.5)	4234.3 (98.5)	4264.3 (98.5)	4294.3 (98.5)	4324.3 (98.5)	4354.3 (98.5)	4384.3 (98.5)	4414.3 (98.5)	4444.3 (98.5)	4474.3 (98.5)	4504.3 (98.5)	4534.3 (98.5)	4564.3 (98.5)	4594.3 (98.5)	4624.3 (98.5)	4654.3 (98.5)	4684.3 (98.5)	4714.3 (98.5)	4744.3 (98.5)	4774.3 (98.5)	4804.3 (98.5)	4834.3 (98.5)	4864.3 (98.5)	4894.3 (98.5)	4924.3 (98.5)	4954.3 (98.5)	4984.3 (98.5)	5014.3 (98.5)	5044.3 (98.5)	5074.3 (98.5)	5104.3 (98.5)	5134.3 (98.5)	5164.3 (98.5)	5194.3 (98.5)	5224.3 (98.5)	5254.3 (98.5)	5284.3 (98.5)	5314.3 (98.5)	5344.3 (98.5)	5374.3 (98.5)	5404.3 (98.5)	5434.3 (98.5)	5464.3 (98.5)	5494.3 (98.5)	5524.3 (98.5)	5554.3 (98.5)	5584.3 (98.5)	5614.3 (98.5)	5644.3 (98.5)	5674.3 (98.5)	5704.3 (98.5)	5734.3 (98.5)	5764.3 (98.5)	5794.3 (98.5)	5824.3 (98.5)	5854.3 (98.5)	5884.3 (98.5)	5914.3 (98.5)	5944.3 (98.5)	5974.3 (98.5)	6004.3 (98.5)	6034.3 (98.5)	6064.3 (98.5)	6094.3 (98.5)	6124.3 (98.5)	6154.3 (98.5)	6184.3 (98.5)	6214.3 (98.5)	6244.3 (98.5)	6274.3 (98.5)	6304.3 (98.5)	6334.3 (98.5)	6364.3 (98.5)	6394.3 (98.5)	6424.3 (98.5)	6454.3 (98.5)	6484.3 (98.5)	6514.3 (98.5)	6544.3 (98.5)	6574.3 (98.5)	6604.3 (98.5)	6634.3 (98.5)	6664.3 (98.5)	6694.3 (98.5)	6724.3 (98.5)	6754.3 (98.5)	6784.3 (98.5)	6814.3 (98.5)	6844.3 (98.5)	6874.3 (98.5)	6904.3 (

C フレーム (S=1/284)	1	2	3	4	5	6
	7200	7200	7200	7200	7200	7200
4625	1102.3 (707.9)	852.9 (240.9)	14.5	448.6 (935.9)	1427.7 (408.2)	41.9
2739.4	3061.4C	2612.8	751.1C	2551.2	25.5C	2684.6
	4376.6 (707.9)	2780.6 (994.1)	4777.0 (935.9)	2477.1 (621.3)	4874.9 (1004.8)	2615.2 (696.2)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4C	1033.4	564.3C	1043.3	28.0C	1037.3
	1686.7 (345.6)	868.6 (237.6)	2416.8 (691.7)	1504.7 (406.5)	2735.0 (845.9)	1527.2 (412.6)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4C	1033.4	564.3C	1043.3	28.0C	1037.3
	1686.7 (345.6)	868.6 (237.6)	2416.8 (691.7)	1504.7 (406.5)	2735.0 (845.9)	1527.2 (412.6)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4C	1033.4	564.3C	1043.3	28.0C	1037.3
	1686.7 (345.6)	868.6 (237.6)	2416.8 (691.7)	1504.7 (406.5)	2735.0 (845.9)	1527.2 (412.6)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4C	1033.4	564.3C	1043.3	28.0C	1037.3
	1686.7 (345.6)	868.6 (237.6)	2416.8 (691.7)	1504.7 (406.5)	2735.0 (845.9)	1527.2 (412.6)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4C	1033.4	564.3C	1043.3	28.0C	1037.3
	1686.7 (345.6)	868.6 (237.6)	2416.8 (691.7)	1504.7 (406.5)	2735.0 (845.9)	1527.2 (412.6)
4000	844.4 (277.7)	842.3 (237.6)	13.1	126.0 (658.0)	1422.1 (406.5)	41.3
1399.8	2820.3C	1442.1	638.8C	1480.7	26.2C	1432.7
	1955.3 (277.7)	881.8 (240.9)	2758.1 (658.0)	1511.6 (408.2)	3175.0 (847.1)	1520.6 (410.6)
4000	304.5 (345.6)	829.9 (234.2)	13.4	349.9 (691.7)	1417.5 (405.1)	40.9
995.6	2591.4					

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

				936.7 (95.0)		393.7 (116.5)		
15F	4000	963.2 (283.4)	963.2 (95.0)	13.3	1381.5 (490.4)	444.8 (116.5)	25.5 (169.6)	393.7 (169.6)
		396.4	128.6T		400.7	1.8T	54.5	138.2C
			170.4 (283.4)		1486.1 (150.0)	580.1 (490.4)	865.0 (253.6)	284.7 (169.6)
14F	4000	1342.6 (458.4)	1513.0 (150.0)	13.5	1867.0 (737.0)	961.0 (253.6)	48.0 (262.7)	580.3 (262.7)
		425.8	321.2T		393.0	80.6T	54.9	418.7C
			491.0 (458.4)		1937.8 (198.5)	1080.9 (737.0)	1094.4 (344.9)	470.6 (262.7)
13F	4025	1541.2 (543.6)	2032.2 (198.5)	47.2	2246.0 (889.9)	1389.0 (344.9)	147.3 (260.0)	623.9 (260.0)
		447.2	558.5T		455.1	205.1T	100.6	789.3C
			646.7 (543.6)		2174.2 (236.4)	1335.7 (889.9)	1093.8 (379.9)	422.6 (260.0)
12F	4000	1907.5 (595.2)	2554.3 (236.4)	190.1	2480.1 (861.4)	1641.6 (379.9)	273.9 (248.2)	671.1 (248.2)
		717.2	831.5T		757.3	328.6T	174.8	1205.9C
			473.2 (595.2)		2180.7 (264.2)	965.4 (861.4)	1093.7 (380.5)	321.5 (248.2)
11F	4000	2631.0 (878.2)	3104.2 (264.2)	461.7	2861.3 (962.3)	1646.0 (380.5)	276.2 (287.1)	772.1 (287.1)
		874.7	1128.9T		936.6	428.5T	198.0	1625.6C
			881.7 (878.2)		2189.9 (298.1)	988.1 (962.3)	1104.7 (383.9)	376.1 (287.1)
10F	4025	2890.8 (1094.4)	3772.4 (298.1)	791.2	2861.1 (1084.0)	1659.3 (383.9)	277.3 (267.6)	728.6 (267.6)
		688.3	1457.3T		679.6	502.6T	190.0	2047.6C
			1514.1 (1094.4)		3646.6 (448.2)	1502.0 (1084.0)	1118.9 (386.2)	348.6 (267.6)
9F	4000	3802.6 (1208.5)	5316.6 (448.2)	835.0	3806.1 (1207.2)	1661.5 (386.2)	271.3 (220.2)	770.3 (220.2)
		1385.6	1956.7T		1391.7	429.3T	330.0	2477.7C
			1031.4 (1208.5)		3641.5 (448.6)	1022.6 (1207.2)	1119.0 (386.4)	110.3 (220.2)
8F	4000	4298.3 (1365.3)	5329.6 (448.6)	844.1	4281.7 (1359.2)	1662.8 (386.4)	271.9 (298.3)	1008.7 (298.3)
		1567.7	2453.6T		1563.3	362.0T	412.1	2910.5C
			1162.8 (1365.3)		3629.4 (447.2)	1155.1 (1359.2)	1131.9 (390.1)	184.6 (298.3)
7F	4000	4151.8 (1459.4)	5314.6 (447.2)	842.6	4150.9 (1458.3)	1676.6 (390.1)	272.4 (319.8)	947.3 (319.8)
		1233.0	2938.6T		1234.3	307.9T	307.6	3343.8C
			1685.9 (1459.4)		3616.5 (445.8)	1682.4 (1458.3)	1144.9 (394.0)	332.0 (319.8)
6F	4000	3612.6 (1598.7)	5298.5 (445.8)	841.0	3625.8 (1608.9)	1691.7 (394.0)	273.4 (375.9)	812.9 (375.9)
		415.3	3411.6T		408.0	264.4T	61.2	3776.5C
			2782.1 (1598.7)		3635.9 (447.4)	2809.9 (1608.9)	1174.0 (401.1)	690.6 (375.9)
5F	4000	2529.1 (1579.6)	5311.2 (447.4)	837.6	2539.8 (1569.2)	1713.7 (401.1)	269.8 (366.7)	483.5 (366.7)
		630.0	3877.6T		598.7	227.1T	249.9	4215.4C
			3789.1 (1579.6)		3619.8 (446.4)	3737.2 (1569.2)	1180.8 (402.8)	983.2 (366.7)
4F	4000	1519.0 (1646.7)	5308.1 (446.4)	844.1	1602.2 (1733.1)	1719.6 (402.8)	269.4 (454.7)	197.5 (454.7)
		1774.4	4333.4T		1863.9	191.0T	711.8	4653.5C
			5067.7 (1646.7)		3605.2 (444.5)	5330.1 (1733.1)	1197.2 (407.8)	1621.2 (454.7)
3F	4000	216.6 (1887.9)	5284.3 (444.5)	839.5	14.4 (1637.4)	1739.3 (407.8)	271.1 (314.6)	424.0 (314.6)
		3559.1	4775.2T		3260.4	159.5T	1053.3	5090.2C
			7334.9 (1887.9)		3562.0 (442.1)	6535.3 (1637.4)	1196.8 (406.9)	1682.6 (314.6)
2F	4625	2054.1 (2099.2)	5280.8 (442.1)	859.4	1240.4 (1846.4)	1732.8 (406.9)	268.0 (766.8)	485.7 (766.8)
		6908.5	5202.5T		5510.2	130.7T	2259.0	5515.8C
			11763.0 (2099.2)		3563.4 (766.8)	9780.0 (1846.4)	4032.3 (1423.4)	4032.3 (766.8)
1F		5957.7 0.0	11763.0 (766.3)	4099.8	805.6 0.0	3216.5 (1423.4)	1092.1	6931.2 0.0
		20000		7200				
		27200						
		A		B		C		

1 フレーム (S=1/284)

1 フレーム (S=1/284)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


15F	4000	1578.5 (562.7)	1578.5 (562.7)	9.6	1559.2 (156.9)	1848.1 (709.0)	288.9 (83.2)	10.7	310.2 (132.1)
		453.2	126.4T		430.1	57.0C		46.0	63.4C
14F	4000	672.1 (562.7)			2566.3 (259.0)	988.0 (709.0)			824.6 (237.3)
		1942.5 (730.1)	2614.6 (259.0)	24.2	2462.3 (994.4)	884.0 (237.3)	29.7	606.4 (288.8)	218.2 (132.1)
13F	4000	482.3	349.8T		473.6	59.4C		28.8	281.5C
		977.8 (730.1)			3085.3 (325.9)	1515.1 (994.4)		1303.8 (388.8)	548.8 (288.8)
12F	4025	2454.5 (1016.7)	3432.3 (325.9)	173.5	3065.7 (1301.4)	1495.5 (388.8)	95.9	755.0 (325.0)	
		408.5	641.3T		446.6	21.5T		100.8	651.0C
11F	4000	1637.6 (1016.7)			4427.7 (494.3)	2172.5 (1301.4)		1381.2 (433.0)	553.3 (325.0)
		3820.0 (1462.3)	5457.6 (494.3)	514.9	3991.9 (1514.8)	1736.7 (433.0)	177.7	827.9 (331.5)	
10F	4000	895.4	1101.1T		962.3	22.5C		164.8	1049.5C
		2029.1 (1462.3)			4443.7 (562.2)	2067.4 (1514.8)		1378.7 (433.5)	498.2 (331.5)
9F	4000	4770.4 (1826.1)	6799.6 (562.2)	1177.9	4119.0 (1531.0)	1742.6 (433.5)	182.0	880.4 (329.4)	
		1118.3	1630.0T		1057.0	136.1C		221.6	1445.8C
8F	4025	2533.9 (1826.1)			4446.8 (590.3)	2005.1 (1531.0)		1393.6 (438.0)	437.3 (329.4)
		4826.0 (1905.1)	7359.9 (590.3)	1456.5	4201.8 (1716.6)	1760.0 (438.0)	183.2	956.3 (433.1)	
7F	4000	992.0	2188.5T		747.0	277.2C		84.7	1846.3C
		2842.1 (1905.1)			4965.3 (642.9)	2707.7 (1716.6)		2590.6 (773.5)	786.9 (433.1)
6F	4000	5050.8 (1826.0)	7892.9 (642.9)	1463.8	5236.4 (1925.8)	2978.9 (773.5)	194.2	1803.7 (682.0)	
		1398.8	2776.1T		1384.9	135.2C		439.8	2577.4C
5F	4000	2253.2 (1826.0)			4950.3 (643.3)	2466.6 (1925.8)		2575.7 (770.5)	924.2 (682.0)
		5663.2 (2016.1)	7916.4 (643.3)	1483.1	5455.4 (2001.6)	2971.7 (770.5)	198.0	1651.5 (649.3)	
4F	4000	1631.0	3366.9T		1452.2	2.8C		353.0	3303.5C
		2401.3 (2016.1)			4929.3 (641.0)	2551.0 (2001.6)		2606.7 (779.5)	945.5 (649.3)
3F	4000	5489.4 (2113.8)	7890.7 (641.0)	1480.7	5384.2 (2106.6)	3005.9 (779.5)	199.6	1661.1 (708.8)	
		1261.9	3964.3T		1170.9	133.8T		243.5	4040.1C
2F	4000	2965.6 (2113.8)			4907.0 (638.4)	3042.4 (2106.6)		2635.8 (788.7)	1174.1 (708.8)
		4895.2 (2189.2)	7860.8 (638.4)	1476.9	4907.3 (2206.5)	3042.7 (788.7)	203.4	1461.8 (688.9)	
1F	4000	516.7	4568.2T		494.3	277.8T		84.0	4788.5C
		3861.7 (2189.2)			4930.0 (640.8)	3918.7 (2206.5)		2683.5 (799.6)	1293.8 (688.9)
0F	4000	4024.4 (2276.6)	7886.1 (640.8)	1478.1	4084.9 (2288.4)	3073.6 (799.6)	195.1	1389.7 (798.3)	
		528.8	5181.7T		492.0	430.1T		206.9	5548.6C
0F	4000	5081.9 (2276.6)			4899.9 (639.3)	5068.9 (2288.4)		2691.8 (801.6)	1803.5 (798.3)
		2804.8 (2269.9)	7886.6 (639.3)	1493.4	2910.4 (2363.8)	3079.5 (801.6)	193.8	888.3 (799.8)	
0F	4000	1735.1	5801.9T		1817.3	587.6T		711.4	6313.2C
		6275.0 (2269.9)			4873.5 (636.0)	6544.9 (2363.8)		2727.6 (812.7)	2311.1 (799.8)
0F	4000	1572.1 (2549.8)	7847.1 (636.0)	1486.8	1452.6 (2311.2)	3124.0 (812.7)	198.2	416.5 (740.4)	
		3527.5	6429.7T		3169.8	762.9T		1064.2	7093.5C
0F	4000	8627.2 (2549.8)			4818.6 (632.4)	7792.1 (2311.2)		2742.6 (815.0)	2544.9 (740.4)
		798.7 (2490.0)	7828.5 (632.4)	1505.0	151.8 (2093.5)	3125.3 (815.0)	191.3	197.7 (702.0)	
0F	4625	6556.9	7064.8T		4689.5	943.7T		1425.6	7883.7C
		12315.1 (2490.0)			3211.5 (776.8)	9530.8 (2093.5)		3048.9 (1301.1)	3048.9 (702.0)
0F	4625	7839.6 0.0	12315.1 (776.3)	4551.8	1454.8 0.0	8319.2 (1301.1)	1635.1	9189.6 0.0	
				20000					
				27200					
				27200					

[illegible]

C

3 フレーム (S=1/284)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

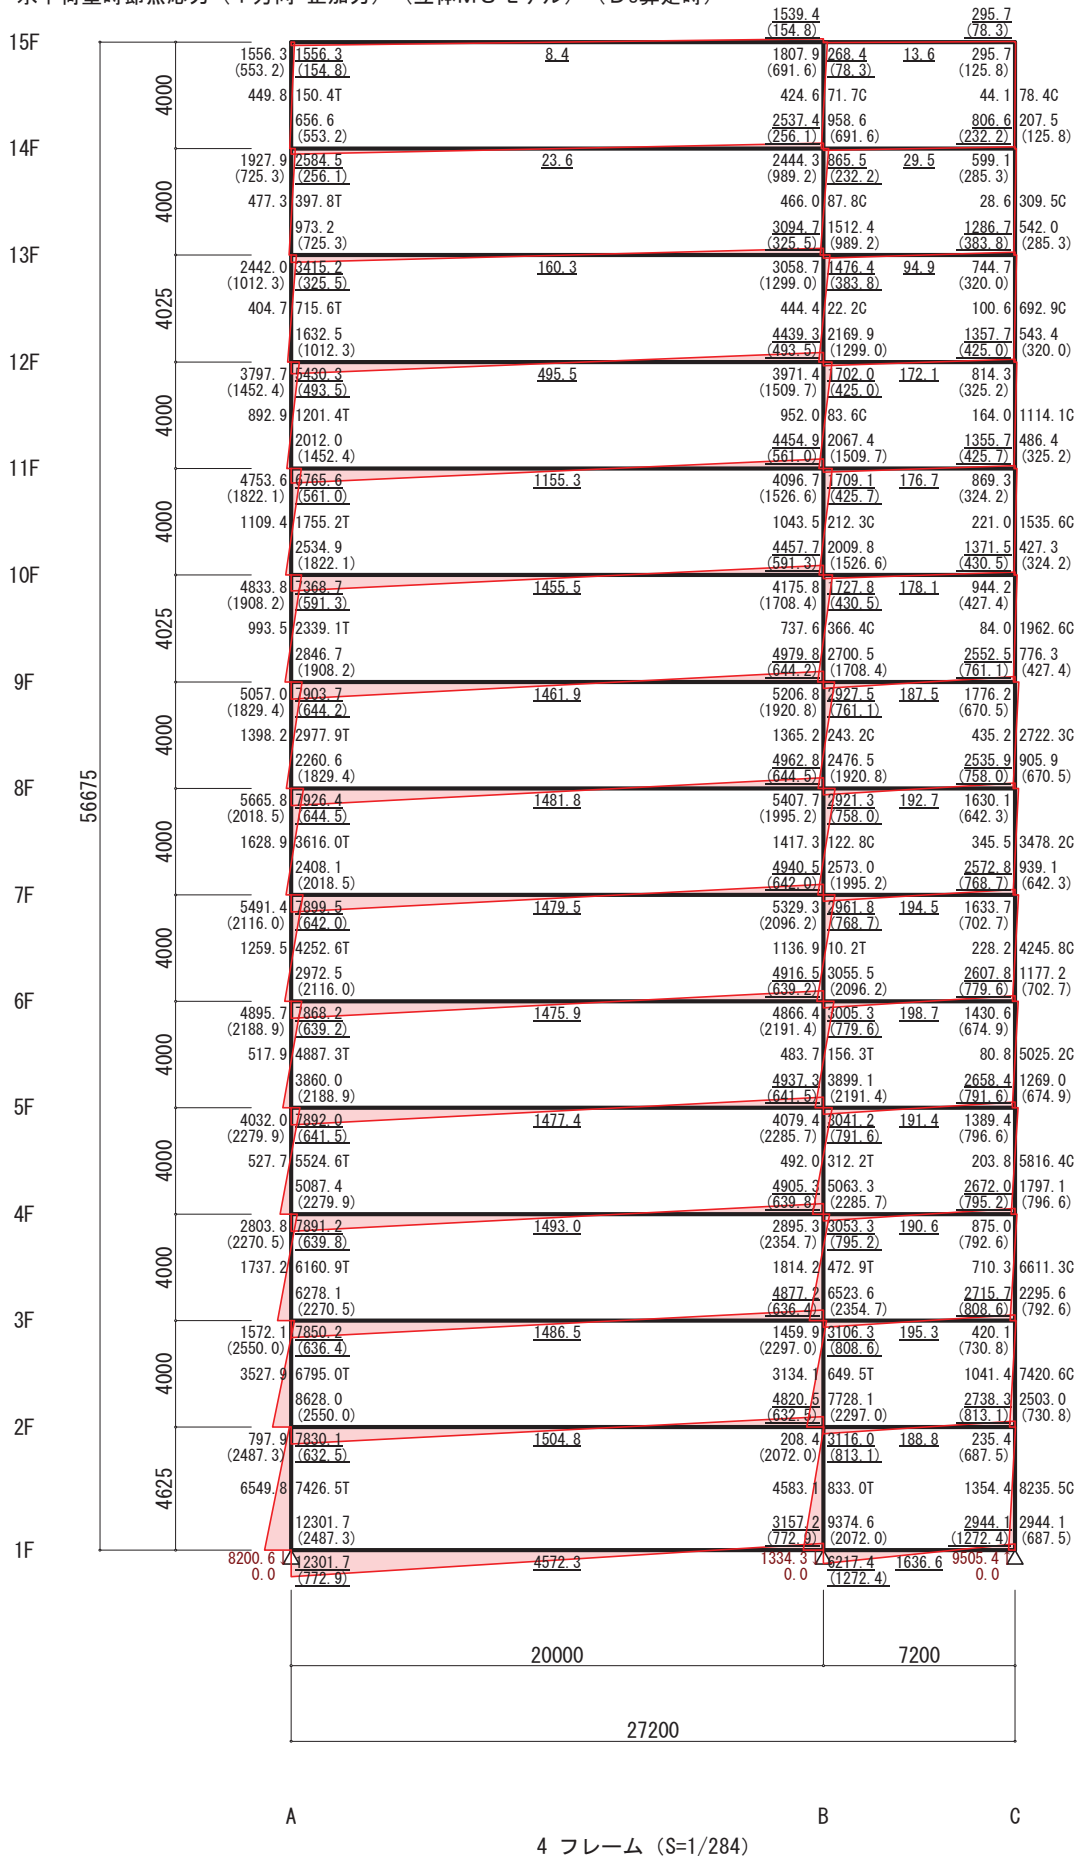

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				1547.4 (155.9)		319.2 (86.9)		
F	Y	Z	1570.3 (560.1)		1854.3 (710.0)		306.9 (86.9)	
			1570.3 (560.1)	11.5	1854.3 (710.0)	6.1	319.2 (134.4)	
15F	4000	450.2	130.8T		434.2	54.2C	50.3	70.9C
		669.9 (560.1)		2559.1 (258.2)	985.8 (710.0)		804.6 (230.7)	218.6 (134.4)
14F	4000	477.1	359.6T	23.0	2429.9 (980.4)	856.7 (230.7)	26.0	586.0 (277.6)
		981.1 (729.1)		3090.0 (325.6)	1491.9 (980.4)		1260.4 (373.3)	282.8C 524.2 (277.6)
13F	4025	402.9	656.8T	166.3	3025.2 (1285.6)	1427.1 (373.3)	83.3	736.1 (318.9)
		1635.7 (1013.0)		438.0	0.6C		94.5	637.3C
12F	4000	890.8	1121.3T	500.3	4432.6 (493.3)	2149.1 (1285.6)		547.2 (318.9)
		2015.9 (1453.3)		957.1	54.5C		165.3	1032.4C
11F	4000	1109.0	1654.6T	1159.6	4448.4 (560.8)	2043.4 (1500.3)		500.4 (332.8)
		2533.8 (1821.4)		4086.8 (1517.0)	1681.9 (425.0)	151.9	877.8 (329.0)	1425.7C
10F	4025	992.6	2218.9T	1454.2	1052.8	177.1C		219.8
		4826.8 (1905.1)		4452.2 (590.6)	1981.3 (1517.0)		1393.3 (429.7)	438.2 (329.0)
9F	4000	1397.9	2801.2T	1460.9	4171.2 (1701.4)	1700.3 (429.7)	153.5	955.1 (430.0)
		2257.8 (1827.8)		747.2	328.5C		89.7	1822.6C
8F	4000	1627.3	3384.6T	1481.0	4973.2 (643.4)	2676.8 (1701.4)		2574.2 (760.6)
		5053.6 (1827.8)		5198.8 (1907.8)	1902.3 (760.6)	164.1	1798.4 (677.1)	2544.8C
7F	4000	1258.0	3972.9T	1478.6	1383.2	194.3C		444.3
		5486.9 (2114.5)		4956.1 (643.7)	2432.4 (1907.8)		2560.9 (758.1)	909.8 (677.1)
6F	4000	518.0	4565.3T	1474.9	5421.2 (1985.3)	2897.5 (758.1)	168.3	1651.0 (642.5)
		3855.6 (2186.8)		1450.5	68.0C		366.1	3262.6C
5F	4000	527.5	5164.6T	1476.7	4935.2 (641.4)	2520.1 (1985.3)		2597.0 (768.6)
		4031.4 (2279.4)		5352.1 (2091.6)	1937.0 (768.6)	170.0	1678.1 (705.5)	3991.9C
4F	4000	1738.8	5768.2T	1492.4	1169.0	64.8T		267.1
		2800.7 (2269.8)		4912.8 (638.8)	3014.2 (2091.6)		2631.1 (779.2)	1143.8 (705.5)
3F	4000	3527.2	6376.6T	1485.9	4877.9 (2191.8)	2979.2 (779.2)	174.1	1487.3 (698.3)
		8623.8 (2548.3)		494.2	207.5T		90.7	4733.9C
2F	4625	6552.3	6989.8T	1504.0	4933.6 (641.0)	3889.4 (2191.8)		2683.5 (791.8)
		794.5 (2489.9)		4061.3 (2277.3)	1017.1 (791.8)	166.8	1377.6 (794.8)	5489.1C
1F					493.4	360.8T		212.0
					4902.3 (639.5)	5048.1 (2277.3)		2698.1 (795.5)
					2883.5 (2353.0)	3029.3 (795.5)	165.6	896.5 (806.6)
					1822.5	522.0T		716.6
					4875.8 (636.2)	6528.6 (2353.0)		2740.5 (808.4)
					1427.4 (2302.9)	3080.1 (808.4)	169.8	410.7 (759.9)
					3178.3	704.2T		1109.1
					4821.3 (632.9)	7784.1 (2302.9)		2761.8 (812.8)
					127.8 (2097.1)	3090.5 (812.8)	164.3	132.8 (735.6)
					4721.8	895.4T		1568.2
					3215.8 (776.8)	9571.3 (2097.1)		3269.2 (1336.8)
					1450.5 (1336.8)	6355.5 (1336.8)	1543.2	9154.3 (1336.8)
			20000		7200			
			27200					
			A		B		C	
5 フレーム (S=1/284)								

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				926.2 (94.0)		393.6 (116.6)			
15F	4000	952.9 (280.1)	952.9 (94.0)	13.4	1372.1 (487.1)	445.9 (116.6)	26.2	393.6 (169.6)	
		392.7	124.2T		397.9	3.9T		54.4	135.1C
		167.5 (280.1)			1471.3 (148.5)	576.4 (487.1)		862.8 (253.0)	284.9 (169.6)
14F	4000	1330.5 (456.8)	1498.0 (148.5)	13.4	1853.5 (735.0)	958.6 (253.0)	47.9	578.0 (262.5)	
		416.9	312.4T		383.5	83.5T		52.9	412.5C
		496.7 (456.8)			1941.9 (198.1)	1086.6 (735.0)		1094.3 (343.6)	472.1 (262.5)
13F	4025	1523.6 (539.3)	2020.2 (198.1)	39.2	2234.9 (889.7)	1379.5 (343.6)	142.6	622.2 (260.1)	
		438.3	549.9T		444.4	204.9T		98.7	780.4C
		647.0 (539.3)			2178.3 (235.7)	1346.1 (889.7)		1094.0 (380.0)	424.7 (260.1)
12F	4000	1887.9 (589.7)	2534.8 (235.7)	178.3	2473.9 (862.4)	1641.7 (380.0)	273.9	669.3 (248.2)	
		708.5	827.2T		749.2	324.9T		172.8	1196.8C
		470.9 (589.7)			2184.5 (263.2)	975.6 (862.4)		1093.9 (380.6)	323.6 (248.2)
11F	4000	2608.1 (869.4)	3079.0 (263.2)	447.2	2855.0 (962.9)	1646.1 (380.6)	276.1	770.3 (287.1)	
		869.4	1132.2T		929.2	419.7T		196.2	1618.0C
		869.3 (869.4)			2193.7 (296.7)	996.7 (962.9)		1105.3 (384.0)	378.0 (287.1)
10F	4025	2871.6 (1087.6)	3740.9 (296.7)	773.6	2856.9 (1082.5)	1659.9 (384.0)	277.3	727.3 (267.1)	
		682.8	1471.0T		678.5	487.1T		189.8	2043.3C
		1506.0 (1087.6)			3654.3 (448.9)	1500.0 (1082.5)		1120.2 (386.5)	347.7 (267.1)
9F	4000	3818.4 (1215.7)	5324.4 (448.9)	835.0	3816.9 (1212.8)	1662.6 (386.5)	271.2	772.4 (221.4)	
		1387.1	1995.8T		1391.3	397.0T		329.7	2477.9C
		1044.3 (1215.7)			3649.2 (449.3)	1034.4 (1212.8)		1120.5 (386.8)	113.1 (221.4)
8F	4000	4293.1 (1366.1)	5337.4 (449.3)	844.1	4279.1 (1360.9)	1664.3 (386.8)	271.9	1007.4 (298.6)	
		1561.0	2521.9T		1557.2	311.0T		410.2	2916.4C
		1171.2 (1366.1)			3636.1 (447.9)	1164.7 (1360.9)		1133.3 (390.5)	187.0 (298.6)
7F	4000	4150.2 (1461.7)	5321.4 (447.9)	842.6	4149.4 (1460.7)	1678.0 (390.5)	272.3	946.3 (320.3)	
		1226.8	3039.0T		1228.0	236.3T		305.7	3356.5C
		1696.5 (1461.7)			3622.2 (446.3)	1693.5 (1460.7)		1146.2 (394.3)	335.0 (320.3)
6F	4000	3607.7 (1595.1)	5304.2 (446.3)	841.0	3621.5 (1605.7)	1692.9 (394.3)	273.3	811.2 (374.7)	
		417.4	3547.6T		410.2	170.2T		61.8	3797.4C
		2772.9 (1595.1)			3640.4 (447.8)	2801.1 (1605.7)		1175.1 (401.4)	687.5 (374.7)
5F	4000	2542.8 (1585.3)	5315.7 (447.8)	837.7	2554.0 (1575.3)	1714.7 (401.4)	269.8	487.6 (368.4)	
		627.7	4053.7T		596.5	108.7T		249.2	4245.8C
		3798.2 (1585.3)			3623.3 (446.7)	3747.0 (1575.3)		1181.6 (403.1)	986.0 (368.4)
4F	4000	1513.4 (1646.9)	5311.6 (446.7)	844.2	1596.7 (1733.1)	1720.4 (403.1)	269.4	195.6 (454.7)	
		1780.4	4552.6T		1869.5	47.1T		713.9	4694.0C
		5074.2 (1646.9)			3607.5 (444.7)	5335.7 (1733.1)		1197.7 (408.0)	1623.4 (454.7)
3F	4000	212.5 (1885.5)	5286.7 (444.7)	839.6	11.7 (1636.4)	1739.8 (408.0)	271.0	425.6 (313.7)	
		3558.5	5040.3T		3261.2	11.7C		1053.0	5141.8C
		7329.5 (1885.5)			3563.1 (442.2)	6534.1 (1636.4)		1197.1 (407.0)	1680.3 (313.7)
2F	4025	2047.6 (2106.9)	5281.9 (442.2)	859.4	1237.9 (1840.5)	1733.0 (407.0)	268.0	483.3 (768.2)	
		6919.9	5516.1T		5494.1	68.6C		2259.8	5580.1C
		11792.2 (2106.9)			3555.0 (767.4)	9750.3 (1840.5)		4036.2 (1421.0)	4036.2 (768.2)
1F		6307.9 0.0	1792.2 (767.4)	4118.6	581.7 0.0	1195.3 (1421.0)	1079.5	7009.2 0.0	
				20000			7200		
				27200					
				A	B		C		
6 フレーム (S=1/284)									

56675	4000	1044.1 (315.1)	413.9	8.4	1027.4 (103.6)	301.4 (84.7)	102.7T	
4000	4000	1396.4 (464.0)	468.4	11.0	1907.5 (748.4)	575.3 (268.5)	301.4 (124.2)	
		1612.7 (160.2)	368.9C		840.1 (223.7)	34.7	102.7T	
4025	4025	1402.5 (489.5)	417.4	66.2	2299.0 (947.1)	733.8 (325.9)	195.4 (124.2)	
		1862.0 (192.8)	567.7 (489.5)		1390.7 (364.3)	79.1	348.5T	
4000	4000	1527.8 (430.0)	667.8	188.9	2601.9 (978.0)	827.1 (334.1)	498.6 (268.5)	
		2095.5 (228.4)	896.0C		1641.4 (423.1)	118.1	578.0 (325.9)	
4000	4000	1912.5 (515.1)	882.3	431.3	3294.1 (1246.2)	895.9 (360.4)	1186.6T	
		2104.6 (253.6)	1196.9C		1637.1 (422.6)	115.9	509.4 (334.1)	
4025	4025	1970.2 (689.3)	583.0	732.5	3516.2 (1421.2)	848.6 (333.3)	1640.5T	
		2118.2 (285.1)	1526.9C		1623.8 (419.2)	114.7	545.7 (360.4)	
4000	4000	2696.6 (685.3)	1326.0	835.0	4632.3 (1589.1)	930.4 (297.9)	2090.4T	
		3500.8 (433.6)	2041.6C		1665.8 (429.0)	121.3	492.8 (333.3)	
4000	4000	3443.3 (906.5)	1630.3	844.1	5116.2 (1718.3)	1162.2 (364.3)	2555.3T	
		3487.8 (433.2)	2557.1C		1664.5 (428.8)	120.6	261.0 (297.9)	
4000	4000	3320.1 (985.2)	1349.8	842.6	5081.9 (1840.3)	1115.4 (385.2)	3022.1T	
		3502.9 (434.5)	3064.4C		1650.7 (425.1)	120.2	294.9 (364.3)	
4000	4000	2898.5 (1175.6)	547.4	841.0	4557.2 (1944.1)	972.2 (423.8)	3482.6T	
		3519.0 (436.0)	3565.4C		1635.7 (421.3)	119.2	425.2 (385.2)	
4000	4000	1748.5 (1092.1)	435.8	837.6	3667.6 (1969.6)	689.7 (422.0)	3935.9T	
		3552.2 (439.0)	4069.4C		1659.1 (426.6)	123.2	723.1 (423.8)	
4000	4000	935.2 (1182.4)	1429.5	844.1	2686.1 (2085.0)	407.6 (507.4)	4393.0T	
		3555.3 (439.9)	4571.6C		1653.2 (424.9)	123.6	998.5 (422.0)	
4000	4000	215.2 (1512.7)	3240.6	839.5	1237.8 (2040.3)	232.5 (323.7)	4845.0T	
		3579.0 (441.9)	5068.9C		1633.5 (419.9)	121.9	1622.1 (507.4)	
4625	4625	2683.5 (1175.2)	5401.1	859.4	17.5 (2472.1)	137.4 (1047.0)	5286.0T	
		3582.5 (444.2)	5551.3C		1639.9 (420.8)	125.0	1527.3 (323.7)	
		6300.1 0.0	5118.7 (763.3)	485.5	1462.6 0.0	268.2 (1284.5)	7011.2 0.0	
		20000				7200		
		27200						


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

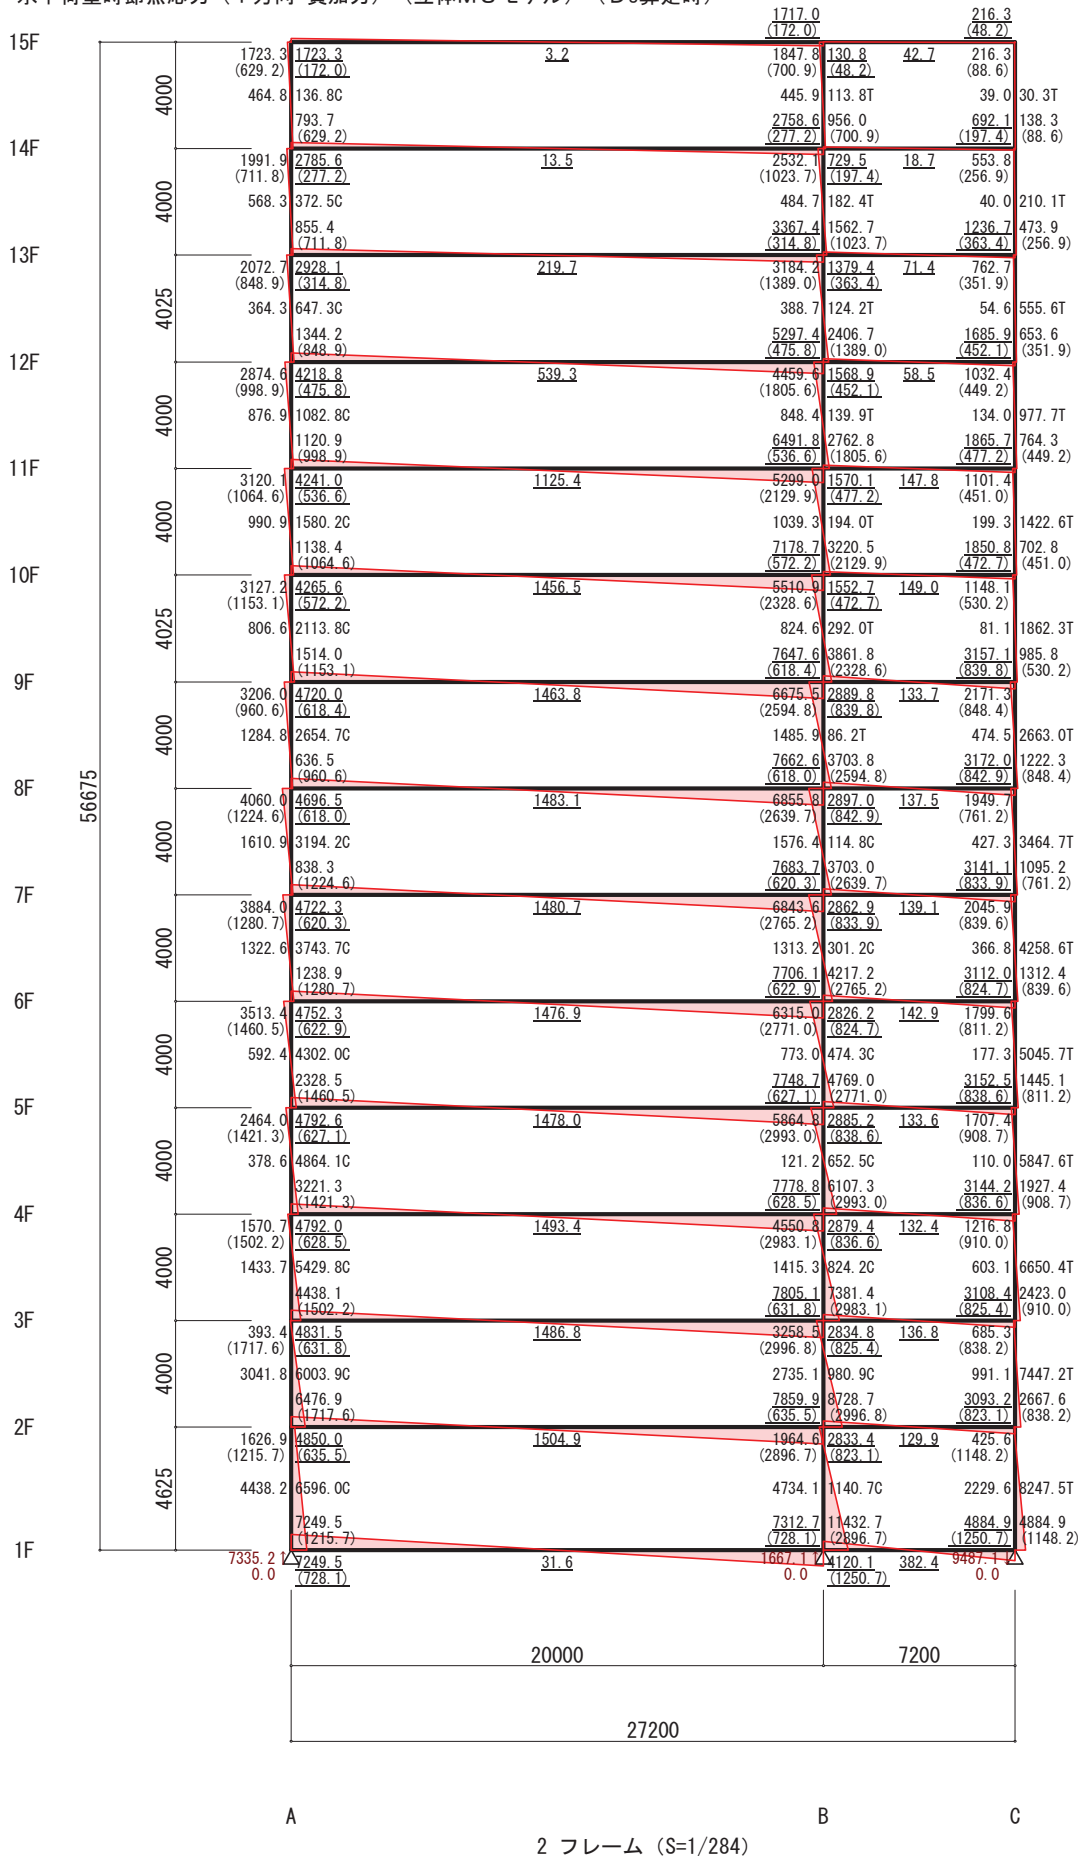


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

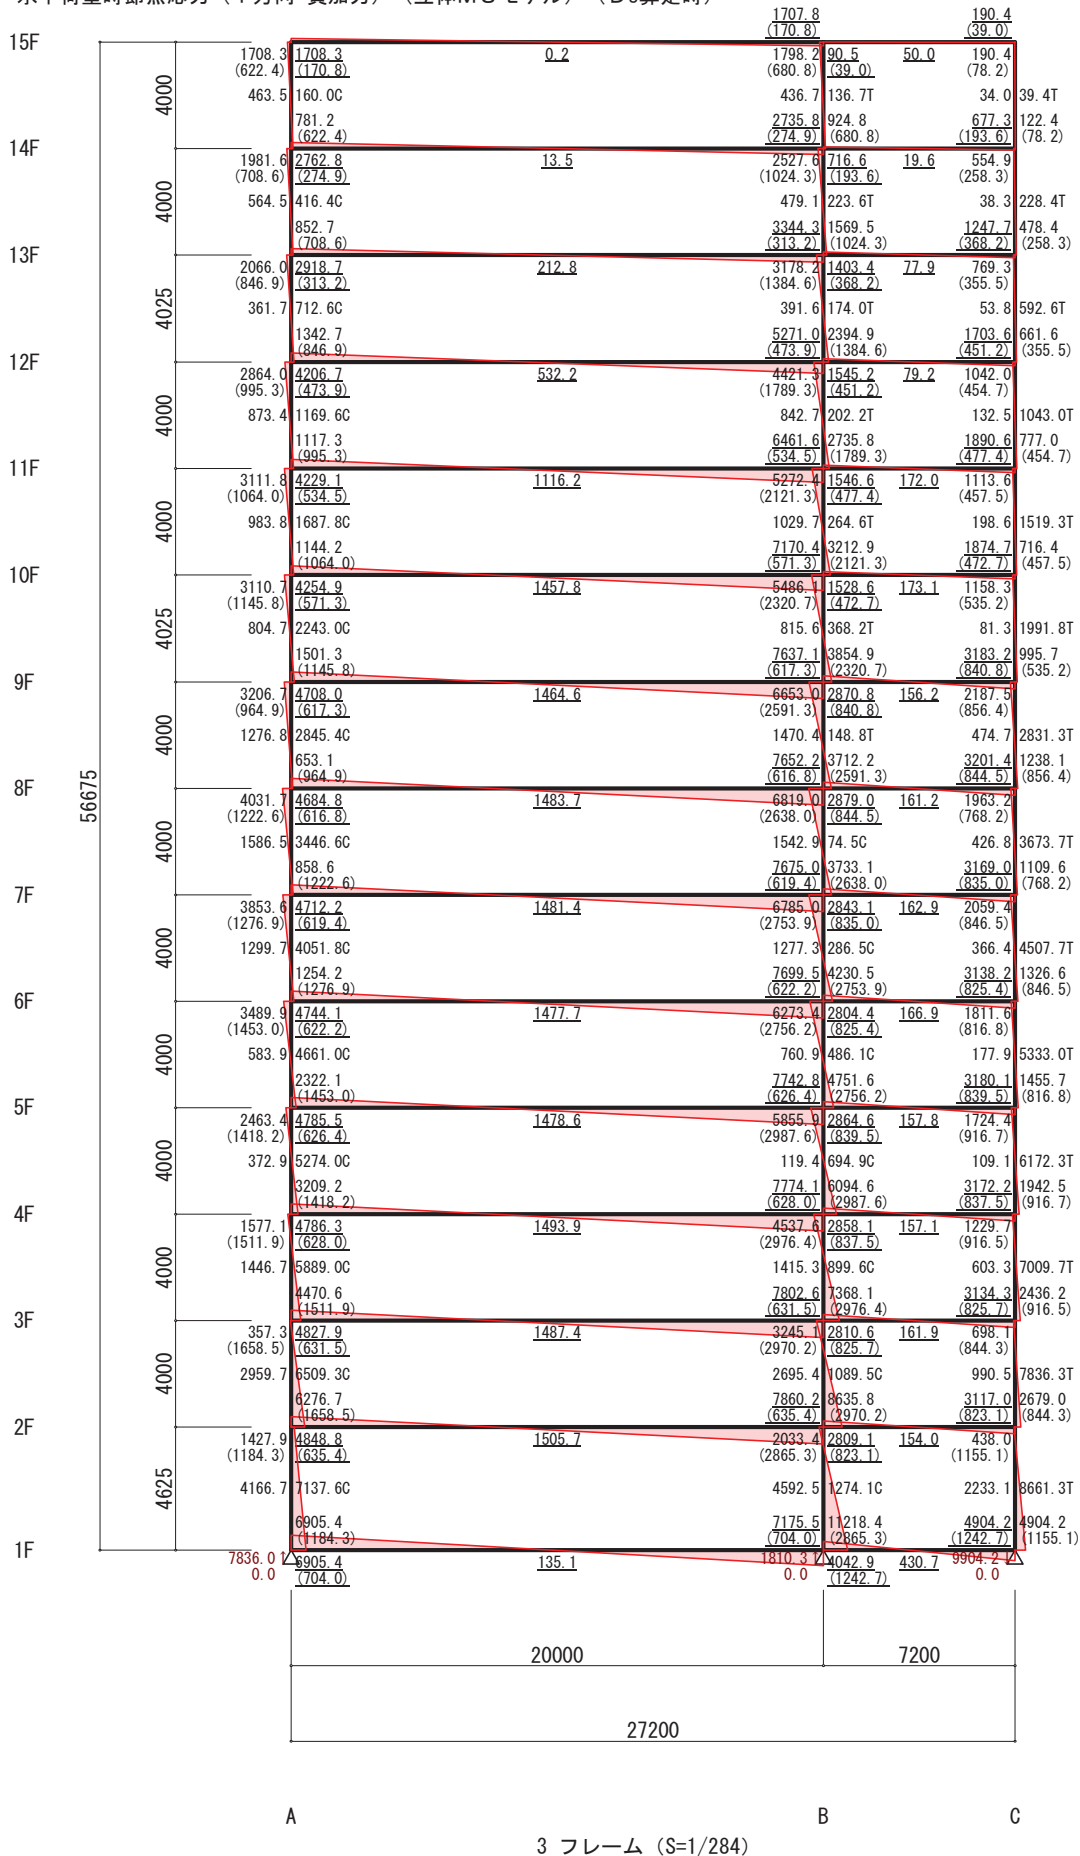

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

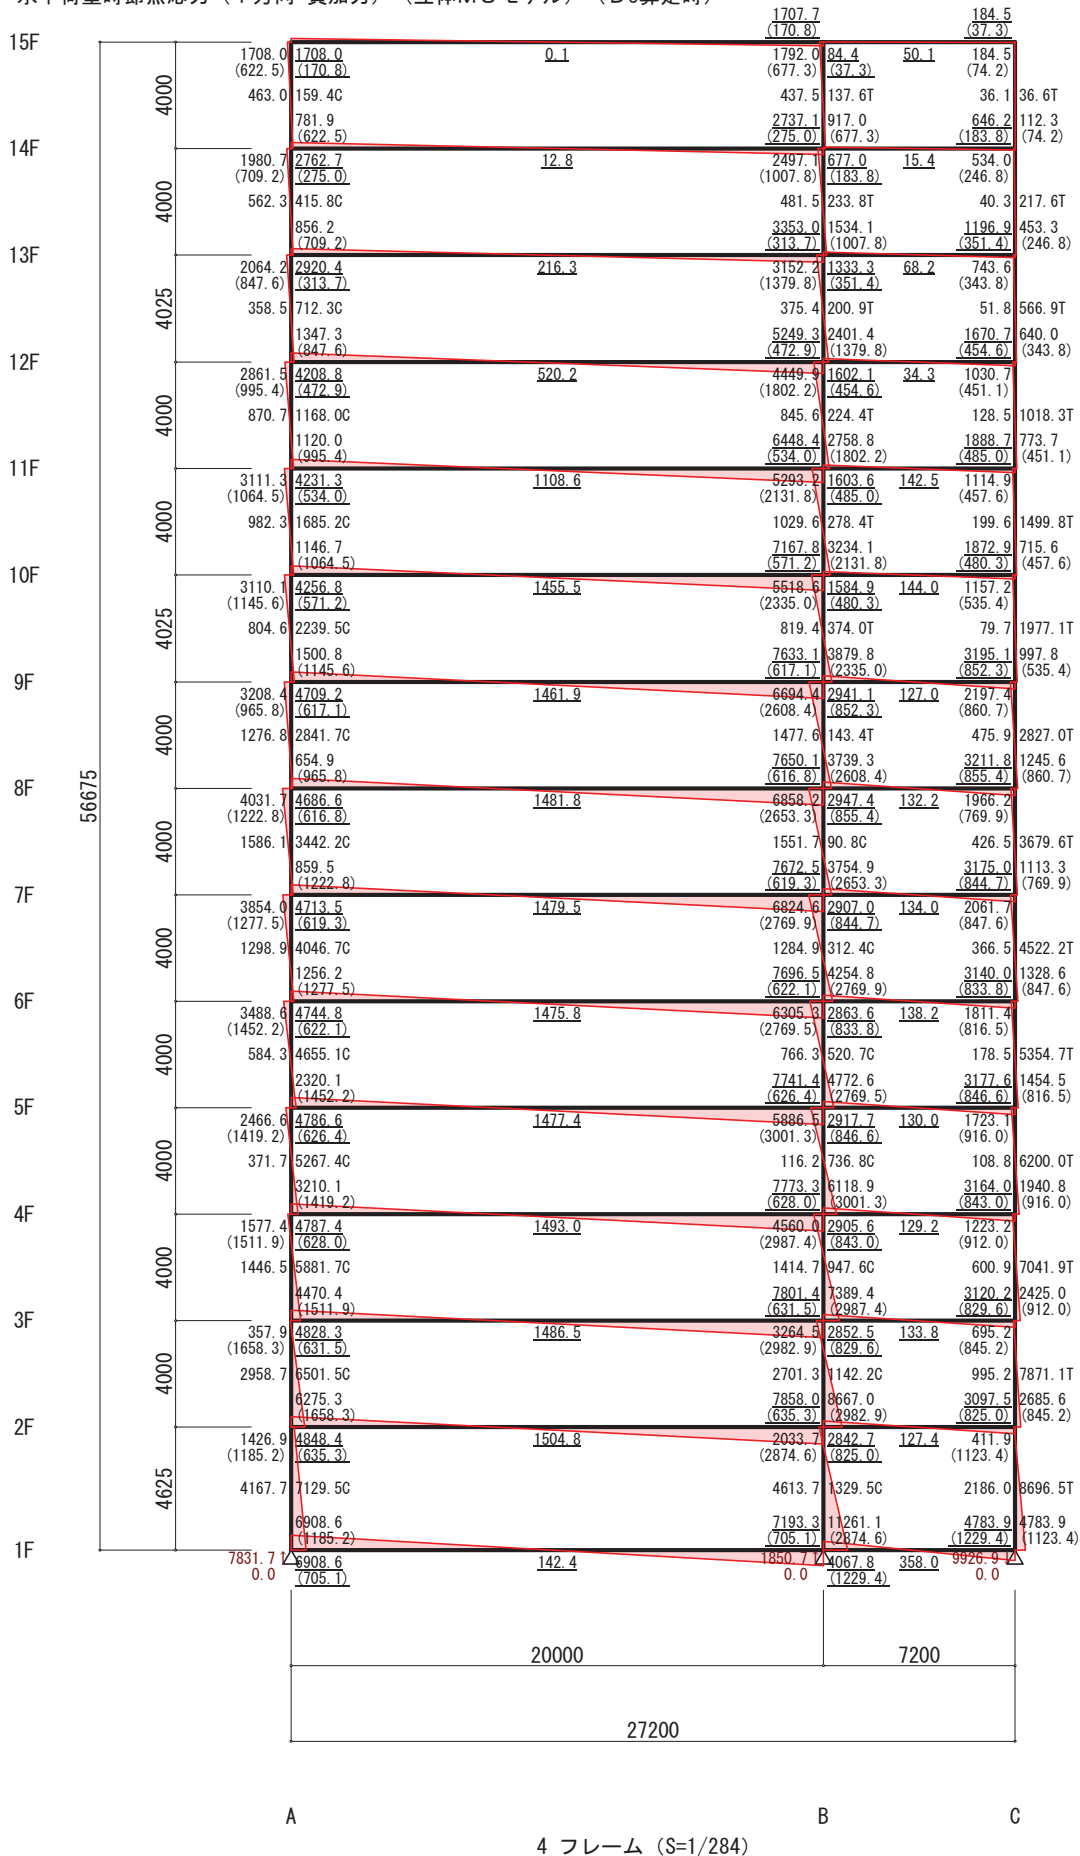


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

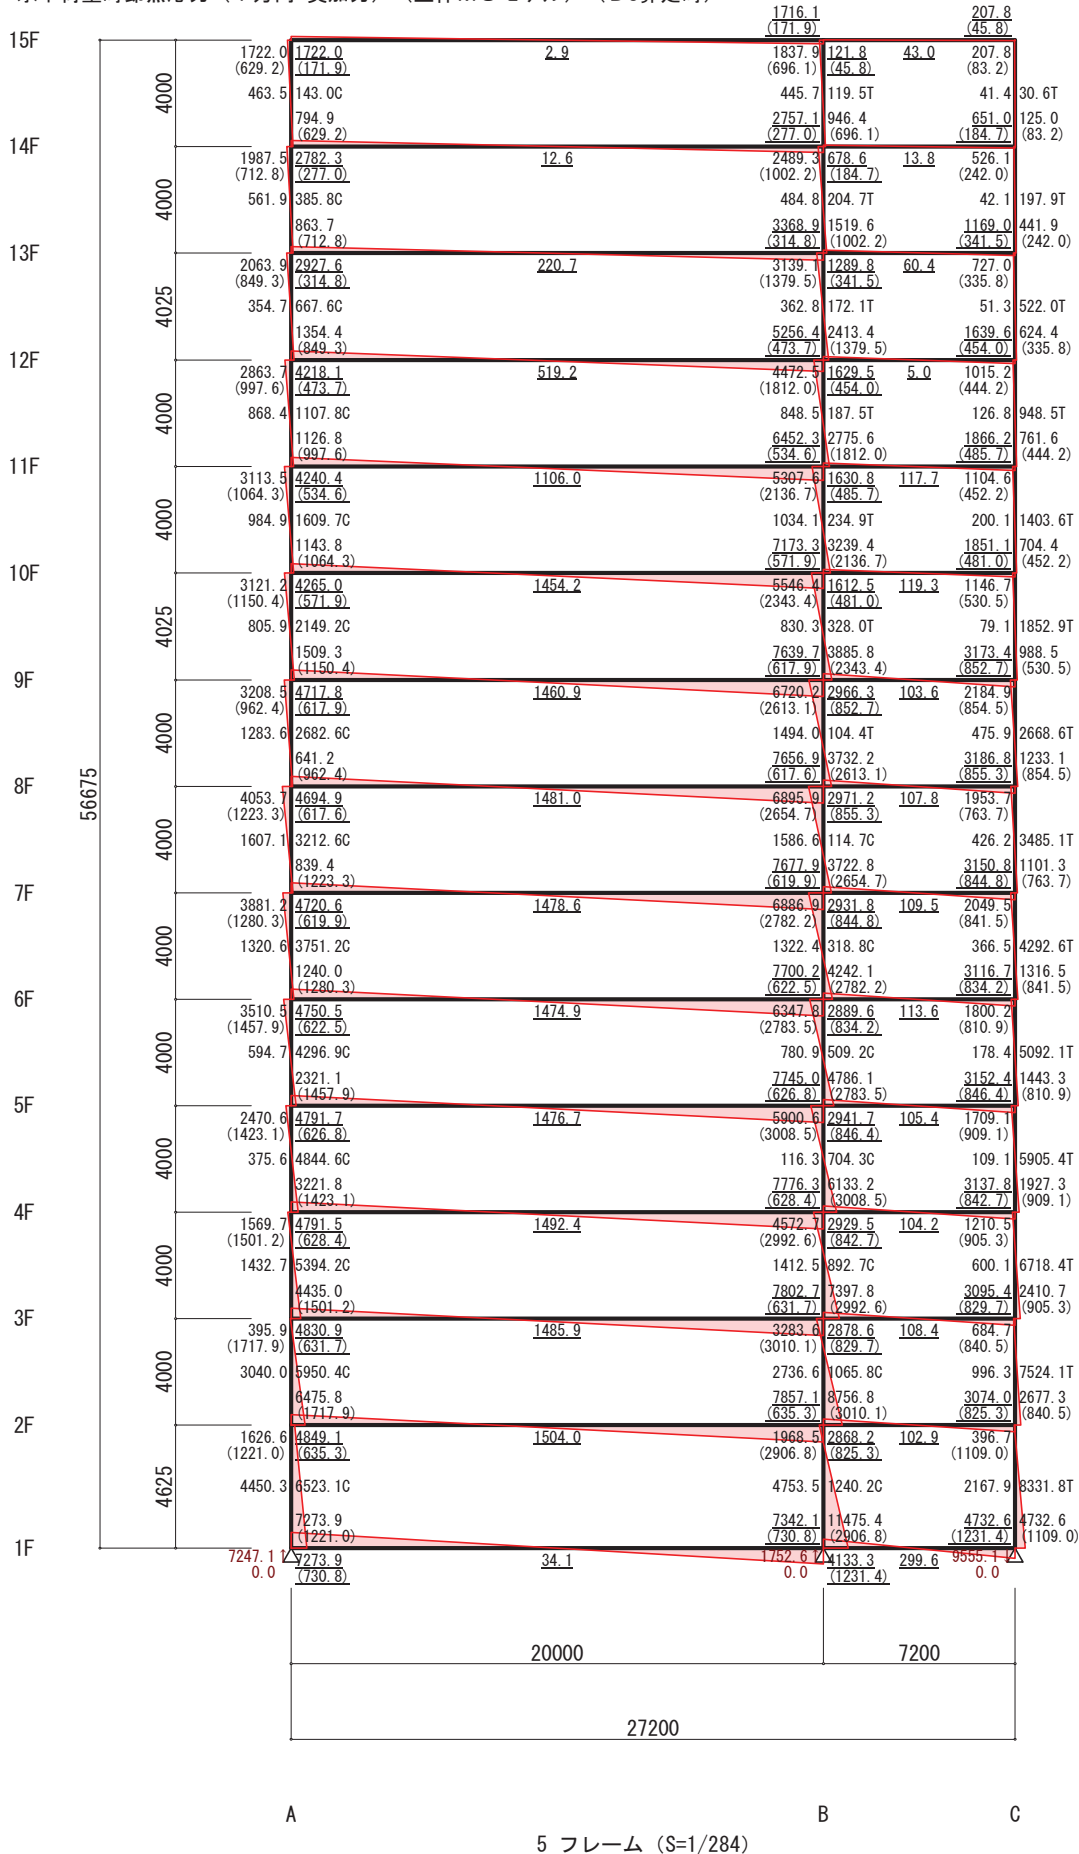


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

				1021.7 (102.9)		291.0 (81.2)				
15F	56675	4000	1037.3 (312.9)	1037.3 (102.9)	7.8	1315.7 (457.0)	294.0 (81.2)	1.5	291.0 (119.7)	
			411.4	143.4C		401.6	24.2T		51.7	96.8T
				214.4 (312.9)		1579.7 (159.1)	512.5 (457.0)		751.5 (218.1)	187.6 (119.7)
14F		4000	1387.1 (464.6)	1601.4 (159.1)	10.9	1886.2 (741.5)	818.9 (218.1)	33.7	563.9 (262.7)	
			457.9	355.9C		403.2	32.3C		38.4	335.1T
				471.3 (464.6)		1982.0 (192.0)	1079.8 (741.5)		1208.5 (356.9)	487.0 (262.7)
13F		4025	1386.3 (489.0)	1857.6 (192.0)	62.2	2263.3 (938.3)	1361.0 (356.9)	76.3	721.5 (322.9)	
			402.2	600.8C		375.0	194.5C		71.7	712.4T
				581.9 (489.0)		2445.2 (226.8)	1513.3 (938.3)		1404.9 (423.1)	578.1 (322.9)
12F		4000	1508.8 (427.0)	2090.7 (226.8)	177.2	2573.2 (969.5)	1641.3 (423.1)	118.2	826.8 (334.9)	
			654.9	884.0C		634.1	388.0C		157.0	1167.2T
				199.1 (427.0)		2930.5 (251.5)	1305.0 (969.5)		1405.0 (422.5)	512.8 (334.9)
11F		4000	1900.9 (513.7)	2099.9 (251.5)	415.3	3262.5 (1233.9)	1637.0 (422.5)	116.0	892.2 (359.8)	
			873.6	1193.3C		794.7	557.3C		172.6	1626.0T
				153.8 (513.7)		3539.7 (282.6)	1673.1 (1233.9)		1393.7 (419.0)	547.0 (359.8)
10F		4025	1959.5 (684.5)	2113.3 (282.6)	713.2	3489.9 (1411.0)	1623.3 (419.0)	114.8	846.7 (332.4)	
			581.9	1535.0C		650.2	694.4C		177.8	2082.2T
				795.7 (684.5)		5163.1 (432.8)	2189.4 (1411.0)		1422.0 (428.7)	491.1 (332.4)
9F		4000	2697.3 (686.1)	3493.0 (432.8)	835.0	4638.4 (1591.6)	1664.6 (428.7)	121.3	930.9 (298.2)	
			1325.1	2078.5C		1455.2	698.9C		334.4	2554.8T
				47.1 (686.1)		5168.3 (432.4)	1728.0 (1591.6)		1421.7 (428.4)	262.0 (298.2)
8F		4000	3432.9 (904.0)	3480.1 (432.4)	844.1	5103.2 (1714.8)	1663.0 (428.4)	120.6	1159.6 (363.7)	
			1624.9	2626.6C		1673.6	710.3C		432.2	3030.3T
				183.0 (904.0)		5181.4 (433.9)	1756.0 (1714.8)		1408.9 (424.8)	295.3 (363.7)
7F		4000	3313.0 (983.4)	3496.1 (433.9)	842.6	5074.7 (1838.5)	1649.3 (424.8)	120.2	1113.7 (384.8)	
			1346.2	3168.8C		1397.7	717.9C		344.1	3500.0T
				620.7 (983.4)		5195.4 (435.4)	2279.2 (1838.5)		1396.1 (420.9)	425.5 (384.8)
6F		4000	2892.7 (1170.8)	3513.3 (435.4)	841.0	4550.6 (1939.0)	1634.5 (420.9)	119.2	970.6 (422.4)	
			551.1	3707.3C		672.7	720.0C		125.8	3962.7T
				1790.4 (1170.8)		5223.0 (438.5)	3205.2 (1939.0)		1411.7 (426.4)	718.9 (422.4)
5F		4000	1757.3 (1093.8)	3547.7 (438.5)	837.6	3675.8 (1971.0)	1658.1 (426.4)	123.2	692.8 (422.8)	
			430.3	4252.5C		266.2	727.9C		152.8	4429.9T
				2617.9 (1093.8)		5240.0 (439.6)	4208.1 (1971.0)		1405.2 (424.7)	998.4 (422.8)
4F		4000	933.8 (1181.8)	3551.7 (439.6)	844.2	2684.2 (2084.2)	1652.3 (424.7)	123.6	406.8 (506.7)	
			1429.8	4798.3C		1484.1	734.6C		606.6	4892.1T
				8793.5 (1181.8)		5255.8 (441.6)	5652.5 (2084.2)		1389.1 (419.7)	1620.0 (506.7)
3F		4000	216.8 (1504.6)	3576.7 (441.6)	839.6	1236.2 (2033.5)	1632.9 (419.7)	121.9	231.0 (323.6)	
			3226.0	5340.4C		2830.7	733.3C		878.1	5342.9T
				6235.2 (1504.6)		5300.1 (444.1)	6897.6 (2033.5)		1389.7 (420.7)	1525.2 (323.6)
2F		4625	2653.8 (1167.4)	3581.4 (444.1)	859.4	42.3 (2492.8)	1639.7 (420.7)	125.0	135.5 (1041.4)	
			5353.5	5866.7C		5722.2	720.6C		2543.8	5787.1T
				8053.2 (1167.4)		7176.1 (761.5)	11486.7 (2492.8)		4952.1 (1286.5)	4952.1 (1041.4)
1F			6647.0 0.0	3053.2 (761.5)	438.6	1230.4 0.0	4310.6 (1286.5)	320.7	7086.3 0.0	
					20000			7200		
					27200					
					</					


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

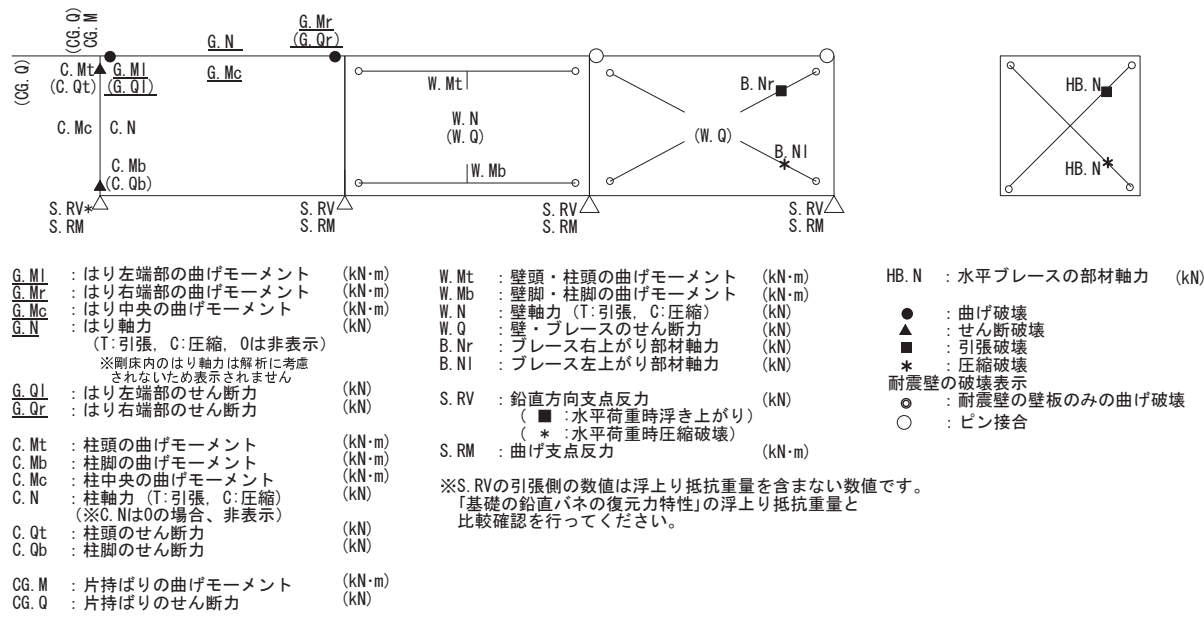

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

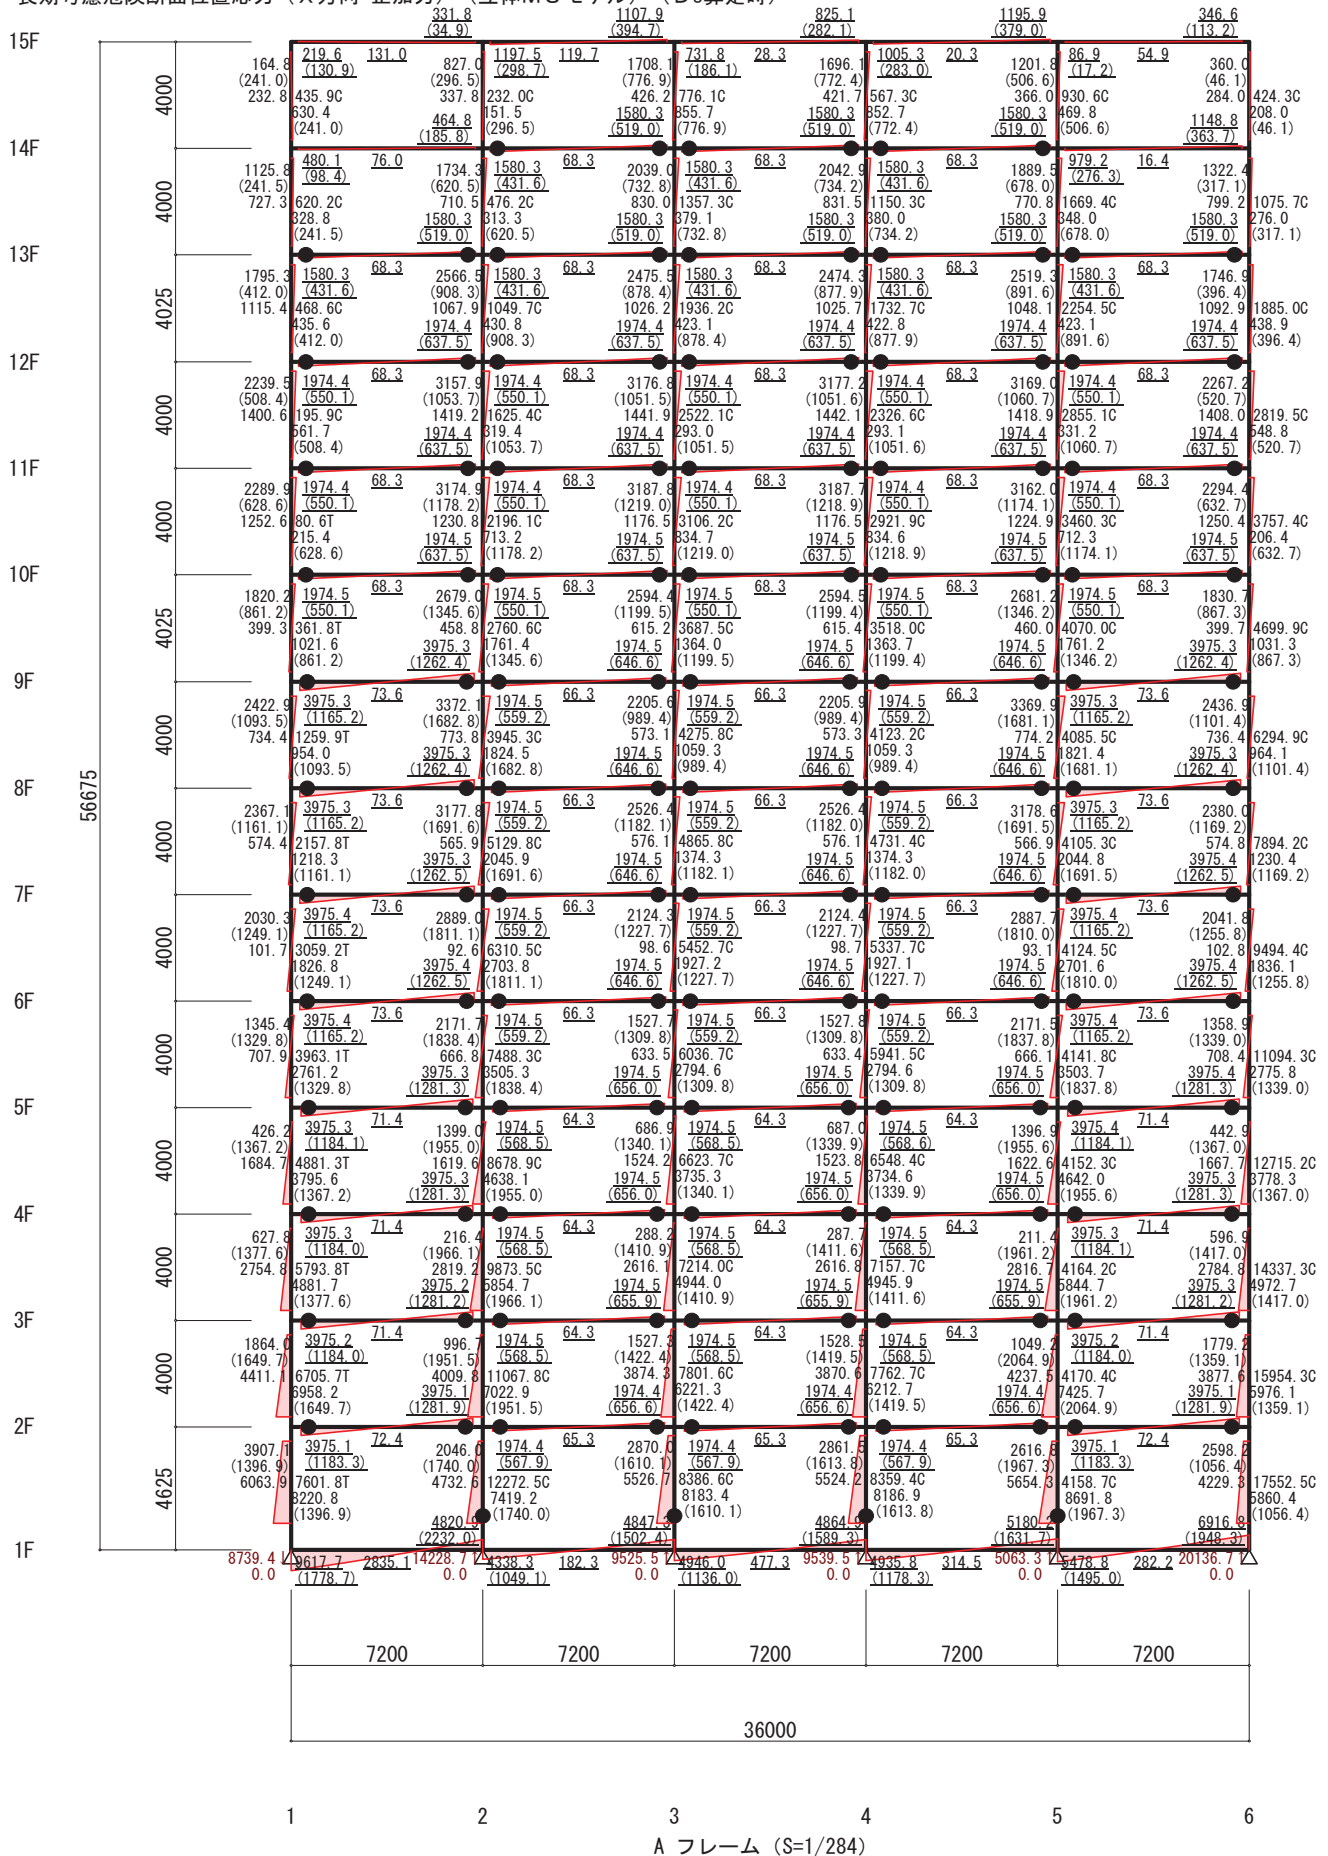

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

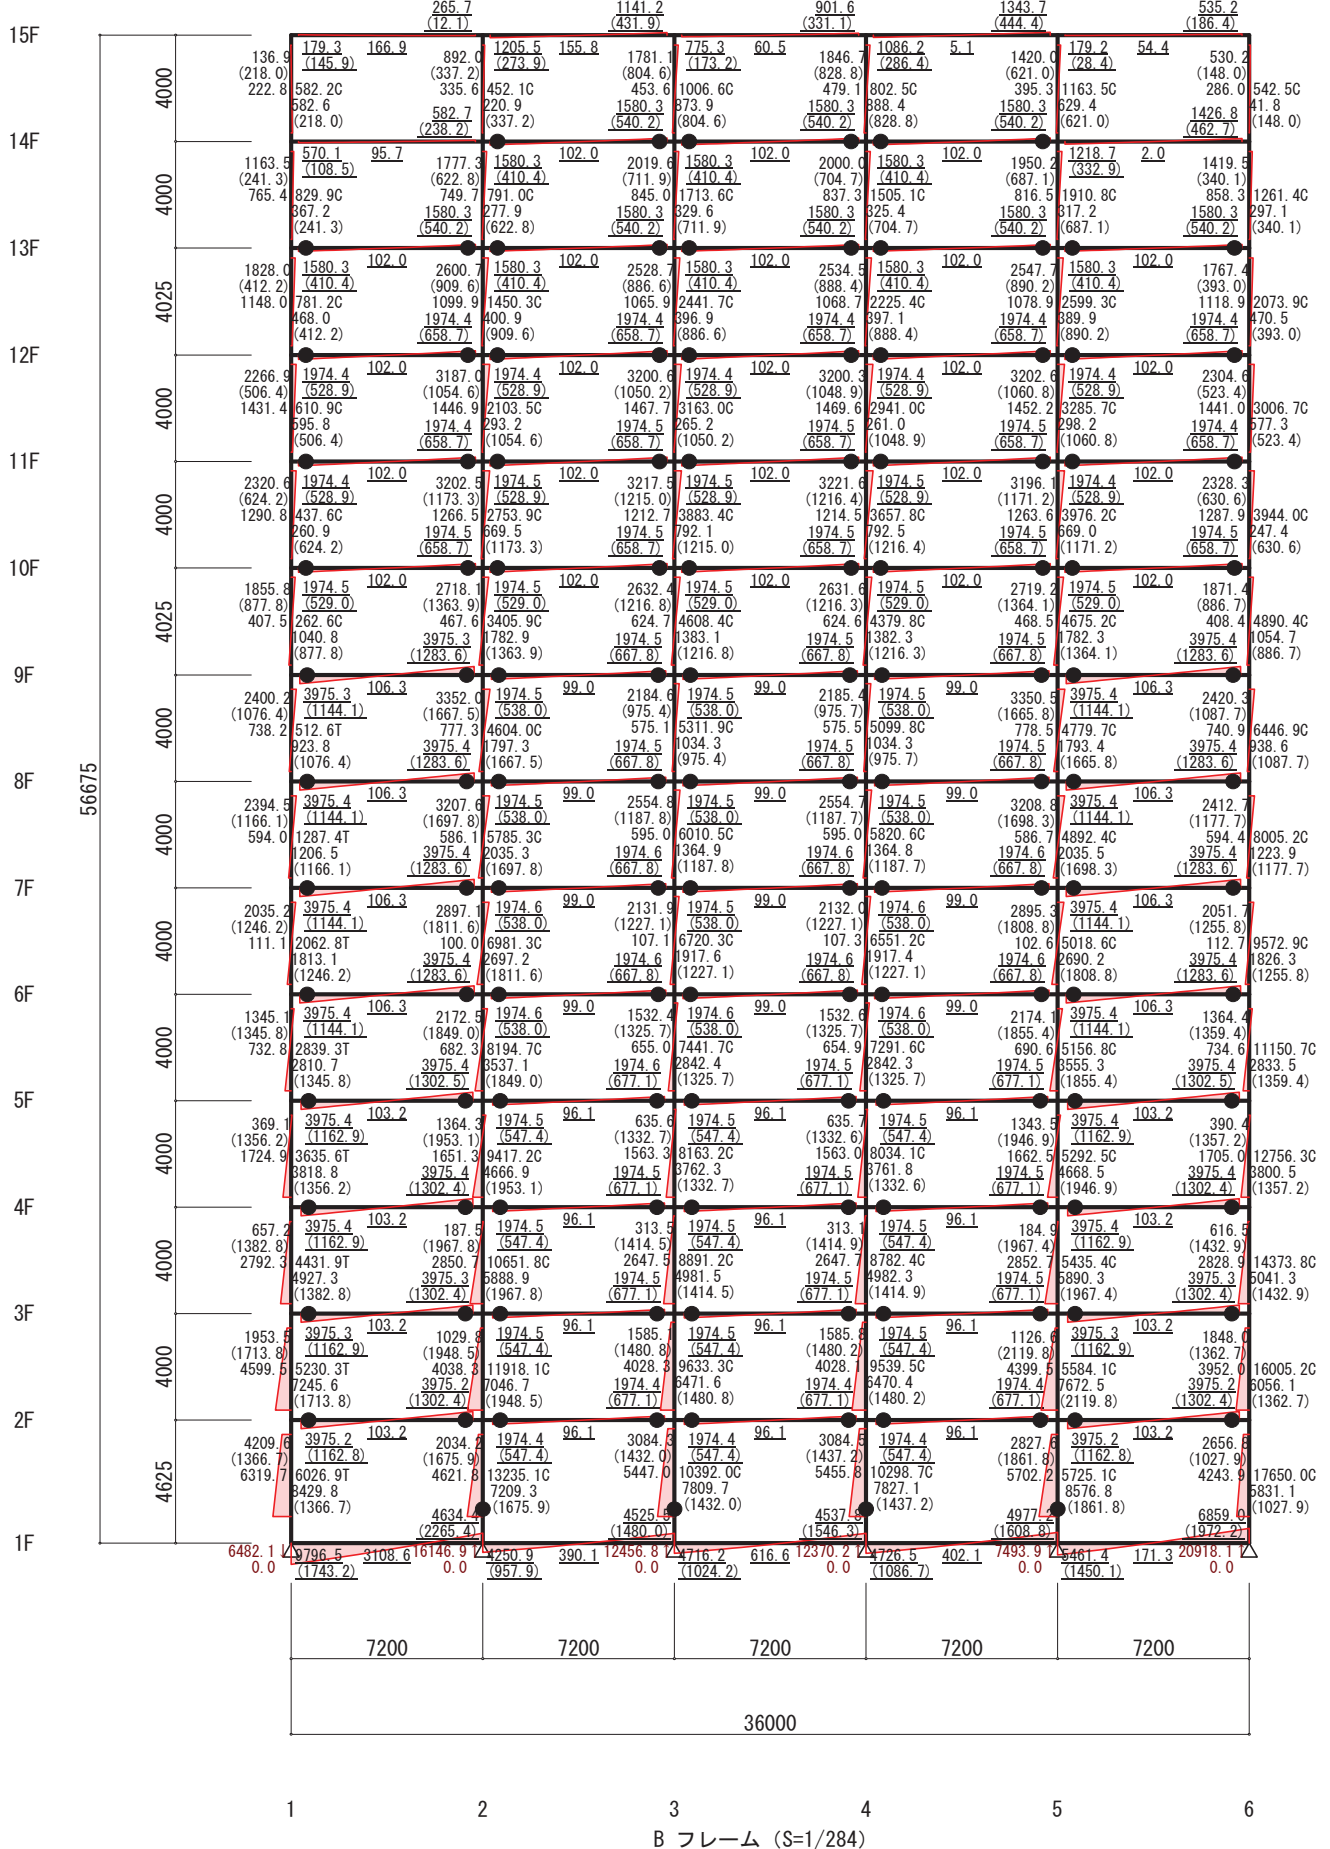

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

15F	4000	91.7 (23.6)	98.3 (15.0)	72.1	366.3 (181.4)	293.9 (43.8)	65.7	524.5 (276.5)	254.0 (37.4)	47.6	565.3 (290.4)	298.9 (60.8)	15.0	439.2 (205.3)	33.0 (8.3)	16.2	210.6 (81.7)	198.5C 67.1	
		50.2	60.3C (23.6)	298.4 (105.7)	56.8	191.8C (181.4)	252.7 (181.4)	770.0 (272.4)	223.4C (276.5)	418.9 (276.5)	852.7 (281.6)	425.5 (290.4)	534.5 (161.9)	281.7 (205.3)	282.9C (223.5)	457.9 (136.7)	76.3 (81.7)		
14F	4000	331.4 (116.8)	333.3 (80.1)	37.9	710.3 (369.1)	763.5 (178.6)	73.2	956.2 (535.0)	743.6 (187.9)	21.9	791.2 (399.0)	479.9 (136.4)	6.8	582.7 (263.8)	385.0 (111.2)	16.0	361.5 (127.7)	498.8C 86.8	
		126.3	48.7C (116.8)	608.1 (191.6)	80.5	349.6C (369.1)	549.2 (369.1)	1081.9 (365.1)	494.0C (535.0)	869.3 (535.0)	110.4 (362.9)	472.1C (399.0)	119.5 (191.6)	484.2C (263.8)	343.7 (263.8)	608.1 (191.6)	137.3 (127.7)		
13F	4025	499.5 (154.5)	608.1 (166.1)	20.5	999.2 (434.9)	1081.9 (271.3)	76.5	1100.3 (504.1)	1067.3 (269.2)	69.2	982.5 (429.7)	608.1 (269.2)	20.5	803.8 (334.3)	608.1 (166.1)	20.5	493.1 (152.8)	835.3C 43.5	
		228.1	51.4 (154.5)	807.2 (251.3)	257.3	485.7C (434.9)	484.6 (434.9)	1003.0 (340.8)	757.3C (504.1)	619.7 (504.1)	249.4 (340.8)	483.7 (429.7)	807.2 (251.3)	370.1 (334.3)	640.0C (433.6)	807.2 (251.3)	224.8 (206.4)		
12F	4000	706.1 (204.1)	807.2 (223.5)	22.3	1161.5 (471.6)	1003.0 (249.3)	74.6	1255.2 (526.7)	1003.0 (249.3)	74.6	1175.1 (477.7)	807.2 (223.5)	22.3	1119.1 (433.6)	807.2 (223.5)	22.3	711.3 (206.4)	1228.2C 7.0	
		358.0	198.3 (204.1)	807.2 (251.3)	356.9	721.0C (471.6)	447.7 (471.6)	1003.0 (340.8)	1029.1C (526.7)	594.5 (526.7)	360.1 (340.8)	1045.7C (477.7)	379.3 (251.3)	797.6C (433.6)	360.5 (433.6)	807.2 (251.3)	359.1 (206.4)		
11F	4000	730.3 (252.5)	807.2 (223.5)	22.3	1175.6 (513.5)	1003.0 (249.3)	74.6	1268.1 (558.4)	1003.0 (249.3)	74.6	1178.1 (515.5)	807.2 (223.5)	22.3	1085.7 (468.3)	807.2 (223.5)	22.3	731.8 (253.5)	1614.4C 133.2	
		299.6	337.2 (252.5)	807.2 (251.3)	299.6	965.2C (513.5)	576.3 (513.5)	1003.0 (340.8)	1305.1C (558.4)	692.9 (558.4)	298.7 (340.8)	1294.7C (515.5)	286.8 (251.3)	947.9C (468.3)	512.1 (468.3)	807.3 (251.3)	299.3 (253.5)		
10F	4025	574.8 (242.8)	807.2 (223.5)	22.3	1032.3 (513.8)	1003.0 (249.3)	74.6	1155.9 (578.8)	1003.0 (249.3)	74.6	1038.7 (517.3)	807.2 (223.5)	22.3	929.6 (436.4)	807.2 (223.5)	22.3	577.4 (244.2)	1987.0C 255.7	
		160.6	469.6 (242.8)	807.3 (254.9)	155.7	1214.0C (513.8)	720.9 (513.8)	1350.2 (449.9)	876.9 (578.8)	1350.2 (449.9)	156.2 (449.9)	726.3 (517.3)	807.3 (254.9)	559.3 (436.4)	1085.2C (436.4)	807.3 (254.9)	160.9 (244.2)		
9F	4000	481.6 (178.2)	807.3 (227.1)	21.7	1269.1 (600.1)	1350.2 (356.2)	74.3	1639.8 (789.5)	1350.2 (356.2)	74.3	1277.4 (604.5)	807.2 (227.1)	21.7	922.4 (420.5)	807.3 (227.1)	21.7	485.2 (180.1)	2368.6C 129.3	
		177.6	600.6 (178.2)	807.3 (254.9)	245.3	1439.4C (600.1)	778.4 (600.1)	1350.2 (449.9)	1054.1 (789.5)	1350.2 (449.9)	246.0 (449.9)	785.3 (604.5)	807.3 (254.9)	512.4 (420.5)	1213.4C (420.5)	807.3 (254.9)	177.9 (180.1)		
8F	4000	617.4 (251.1)	807.3 (227.1)	21.7	1181.1 (591.6)	1350.2 (356.2)	74.3	1397.2 (725.8)	1350.2 (356.2)	74.3	1187.7 (595.5)	807.3 (227.1)	21.7	967.0 (459.6)	807.3 (227.1)	21.7	620.2 (252.7)	2749.2C 242.0	
		189.1	727.0 (251.1)	807.3 (254.9)	171.9	1686.7C (591.6)	837.3 (591.6)	1350.2 (449.9)	2199.7C (725.8)	1079.1 (725.8)	171.8 (449.9)	2252.2C (595.5)	182.8 (254.9)	1334.3C (459.6)	601.3 (459.6)	807.3 (254.9)	189.1 (252.7)		
7F	4000	476.6 (254.7)	807.3 (227.1)	21.7	1116.6 (632.8)	1350.2 (356.2)	74.3	1382.7 (789.0)	1350.2 (356.2)	74.3	1123.5 (636.9)	807.3 (227.1)	21.7	858.8 (481.2)	807.3 (227.1)	21.7	479.5 (256.4)	3119.5C 395.4	
		42.1	849.4 (254.7)	807.3 (254.9)	36.9	1923.1C (632.8)	1042.7 (632.8)	1350.2 (449.9)	1309.5 (789.0)	1350.2 (449.9)	37.0 (449.9)	2602.2C (636.9)	38.0 (254.9)	1442.4C (481.2)	782.9 (481.2)	807.3 (254.9)	42.1 (256.4)		
6F	4000	310.2 (310.5)	807.3 (227.1)	21.7	895.8 (632.7)	1350.2 (356.2)	74.3	1133.9 (763.8)	1350.2 (356.2)	74.3	902.5 (636.3)	807.3 (227.1)	21.7	664.1 (505.2)	807.3 (227.1)	21.7	312.9 (311.8)	3479.9C 750.8	
		219.5	968.2 (310.5)	807.3 (258.5)	183.5	2145.1C (632.7)	1262.8 (632.7)	1350.2 (456.1)	1472.1 (763.8)	1350.2 (456.1)	183.1 (456.1)	1268.6 (636.3)	807.3 (258.5)	1059.6 (505.2)	1540.3C (505.2)	807.3 (258.5)	219.0 (311.8)		
5F	4000	51.0 (291.7)	807.3 (230.7)	21.0	694.6 (701.8)	1350.2 (362.3)	72.1	1001.8 (871.7)	1350.2 (362.3)	72.1	705.1 (708.1)	807.3 (230.7)	21.0	397.7 (537.6)	807.3 (230.7)	21.0	46.0 (295.6)	3843.2C 1054.4	
		548.7	1084.0 (291.7)	807.3 (258.5)	502.7	2371.3C (701.8)	1700.7 (701.8)	1350.2 (456.0)	3107.6C (871.7)	1972.3 (871.7)	502.9 (456.0)	3295.0C (708.1)	519.4 (258.5)	1638.2C (537.6)	1436.6 (537.6)	807.3 (258.5)	550.2 (295.6)		
4F	4000	356.2 (362.1)	807.3 (230.7)	21.0	230.1 (708.2)	1350.2 (362.3)	72.1	466.9 (844.6)	1350.2 (362.3)	72.1	235.5 (709.2)	807.3 (230.7)	21.0	0.5 (709.2)	807.3 (230.7)	21.0	356.9 (357.9)	4204.8C 1578.1	
		973.9	1194.0 (362.1)	807.2 (258.5)	978.1	2592.8C (708.2)	2186.3 (708.2)	1350.2 (456.0)	3413.5C (844.6)	2414.8 (844.6)	974.3 (456.0)	3648.0C (709.2)	981.1 (258.5)	1739.0C (575.4)	1962.7 (575.4)	807.3 (258.5)	967.5 (357.9)		
3F	4000	906.2 (260.4)	807.3 (230.7)	21.0	249.0 (663.2)	1350.2 (362.3)	72.1	33.8 (848.0)	1350.2 (362.3)	72.1	232.1 (681.0)	807.2 (230.7)	21.0	520.9 (486.7)	807.2 (230.7)	21.0	888.2 (283.9)	4557.5C 1857.0	
		1350.4	1302.3 (260.4)	807.2 (259.2)	1380.4	2783.0C (663.2)	2511.7 (663.2)	1350.2 (456.7)	3708.0C (848.0)	2859.7 (848.0)	1393.9 (456.7)	3996.7C (681.0)	1351.3 (259.2)	1839.7C (486.7)	2181.7 (486.7)	807.2 (259.2)	1372.6 (283.9)		
2F	4625	1191.8 (825.6)	807.2 (230.1)	22.0	623.0 (970.3)	1350.2 (361.6)	73.1	443.7 (994.2)	1350.2 (361.6)	73.1	644.7 (923.2)	807.2 (230.1)	22.0	801.7 (932.7)	807.2 (230.1)	22.0	1232.8 (723.7)	4921.7C 3702.1	
		2600.3	1422.0 (825.6)	807.2 (1294.5)	2278.4	2914.5C (970.3)	3933.8 (970.3)	2619.9 (875.2)	3988.2C (994.2)	3835.9 (994.2)	2219.7 (923.2)	4354.0C (923.2)	2392.8 (932.7)	1968.7C (932.7)	3984.0 (932.7)	4425.9 (1193.5)	2467.5 (723.7)		
1F		2298.7 0.0	1834.4 (841.2)	1427.0	3685.4 0.0	2050.3 (421.9)	152.3	4315.2 0.0	2210.8 (445.7)	227.1	4754.0 0.0	2087.8 (394.0)	290.2	1973.6 0.0	2535.6 (740.2)	508.4	6077.0 0.0		
		7200																	
		36000																	
		C フレーム (S=1/284)																	
		1 2 3 4 5 6																	

56675


考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)					
	91.6 (18.7)	1009.3 (284.2)	734.0 (186.8)	1203.5 (300.4)	214.8 (129.7)
4000	365.0 (48.7) 284.6 352.2 (114.8) 55.4 425.2C 204.2 (48.7) 987.7 (278.8)	1200.1 (380.3) 20.4 1702.6 (774.4) 424.8 567.3C 345.2 (510.4) 1580.3 (431.6)	827.7 (282.9) 28.1 1715.8 (779.4) 429.8 567.3C 345.2 (510.4) 1580.3 (431.6)	1113.7 (396.5) 119.9 835.8 (300.5) 340.0 567.3C 345.2 (510.4) 1580.3 (431.6)	328.3 (133.6) 131.7 435.4C (238.7) 327.2 (238.7) 487.8 (100.7)
4000	1326.7 (317.6) 802.7 1157.1 (366.2) 16.3 1078.1C 278.6 (317.6) 1580.3 (431.6)	1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6)	1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6)	1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6) 68.3 1580.3 (431.6)	472.7 (188.1) 75.9 479.0C (620.5) 1580.3 (431.6)
4025	1749.2 (396.9) 1094.4 1580.3 (519.0) 1886.1C 439.6 (396.9) 1580.3 (519.0)	1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0)	1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0)	1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0)	1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0) 68.3 1580.3 (519.0)
4000	2267.7 (520.7) 1408.5 1974.4 (520.7) 68.3 2819.3C 549.3 (520.7) 1974.4 (520.7)	1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7)	1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7)	1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7)	1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7) 68.3 1974.4 (520.7)
4000	2294.9 (632.8) 1250.8 1974.4 (632.8) 68.3 3756.0C 206.8 (632.8) 1974.4 (632.8)	1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8)	1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8)	1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8)	1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8) 68.3 1974.4 (632.8)
4025	1831.0 (867.4) 399.8 1974.5 (867.4) 68.3 4697.2C 1031.5 (867.4) 1974.5 (867.4)	1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4)	1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4)	1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4)	1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4) 68.3 1974.5 (867.4)
4000	2436.6 (1101.6) 735.7 3975.3 (1262.4) 73.6 6290.0C 965.2 (1101.6) 3975.3 (1165.2)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)
4000	2378.7 (1169.4) 573.2 3975.3 (1262.4) 73.6 7887.1C 1232.3 (1169.4) 3975.4 (1165.2)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)	3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4) 73.6 3975.3 (1262.4)
4000	2039.7 (1256.0) 100.5 3975.4 (1262.5) 73.6 9485.3C 1838.7 (1256.0) 3975.4 (1165.2)	3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5)	3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5) 73.6 3975.4 (1262.5)	3975.4 (	

Figure 1 is a structural diagram of a 6-story building frame (B フレーム) with a bay width of 7200mm and a total width of 36000mm. The diagram shows a grid of columns and beams, with floor levels marked on the left (4000, 4000, 4025, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4625) and column numbers at the bottom (1 to 6). Each column and beam is labeled with its design load in kN/m², with values ranging from 0.0 to 191.4. The diagram also includes a scale bar at the bottom indicating 36000mm.


應危険断面位置心力 (X方向) 負加力 (立体MSモデル) (LS算定時)

		143.8 (18.1)	296.2 (55.2)	139.2 (11.0)	310.4 (56.1)	73.8 (26.6)												
56675	4000	279.4 (113.5)	277.0 (105.6)	4.8	493.3 (256.2)	384.3 (144.9)	29.2	499.0 (262.3)	240.6 (100.7)	22.5	476.5 (237.2)	368.7 (143.6)	42.2	350.8 (157.8)	42.8 (60.9)	86.9	66.5 (13.2)	
	4000	80.1	225.0C	56.2	225.5C	51.5	174.0C	391.0 (262.3)	687.8 (161.5)	332.8 (237.2)	490.6 (131.8)	544.5 (250.6)	302.1 (104.1)	29.0	331.6 (116.8)	126.4	58.2C	
	4025	119.2 (113.5)	417.9 (124.8)	381.0 (256.2)	744.5 (187.8)	942.3 (528.1)	429.1C	859.5 (528.1)	1081.9 (271.3)	734.9 (377.4)	492.3 (191.6)	544.5 (250.6)	302.1 (104.1)	29.0	331.6 (116.8)	126.4	58.2C	
	4000	370.2 (130.6)	517.6 (150.4)	29.4	782.0 (395.9)	851.3 (361.6)	23.1	942.3 (528.1)	729.3 (255.3)	55.7	734.9 (377.4)	492.3 (191.6)	544.5 (250.6)	302.1 (104.1)	29.0	331.6 (116.8)	126.4	58.2C
	4025	140.8	539.7C	106.5	523.8C	41.4	429.1C	859.5 (528.1)	1081.9 (271.3)	734.9 (377.4)	492.3 (191.6)	544.5 (250.6)	302.1 (104.1)	29.0	331.6 (116.8)	126.4	58.2C	
	4000	490.6 (151.8)	608.1 (191.6)	20.5	984.5 (430.2)	1081.9 (361.6)	64.4	1102.6 (504.4)	1081.9 (361.6)	76.5	993.4 (432.5)	608.1 (191.6)	815.5 (338.2)	20.5	499.5 (154.4)	228.3	44.5T	
	4025	224.0	877.7C	250.6	842.6C	242.1	692.8C	618.3 (504.4)	1003.0 (249.3)	76.5	993.4 (432.5)	608.1 (191.6)	815.5 (338.2)	20.5	499.5 (154.4)	228.3	44.5T	
	4000	42.5 (151.8)	807.2 (223.5)	483.3 (430.2)	1003.0 (249.3)	1102.6 (504.4)	692.8C	618.3 (504.4)	1003.0 (249.3)	76.5	993.4 (432.5)	608.1 (191.6)	815.5 (338.2)	20.5	499.5 (154.4)	228.3	44.5T	
	4025	712.6 (206.8)	807.2 (251.3)	22.3	1175.4 (477.6)	1003.0 (340.8)	74.6	1256.5 (526.5)	1003.0 (340.8)	74.6	1164.2 (472.2)	807.2 (251.3)	1115.8 (432.4)	22.3	706.5 (204.1)	358.3	194.1T	
	4000	359.8	1272.5C	360.6	1083.4C	332.0	959.2C	592.6 (526.5)	1003.0 (249.3)	74.6	1164.2 (472.2)	807.2 (251.3)	1115.8 (432.4)	22.3	706.5 (204.1)	358.3	194.1T	
	4025	731.8 (253.4)	807.2 (251.3)	22.3	1178.9 (515.7)	1003.0 (340.8)	74.6	1270.1 (558.5)	1003.0 (340.8)	74.6	1176.1 (513.5)	807.2 (251.3)	1087.0 (468.7)	22.3	730.6 (252.5)	299.8	335.6T	
	4000	299.4	1660.6C	299.1	1317.4C	289.4	1225.9C	691.4 (558.5)	1003.0 (249.3)	74.6	1176.1 (513.5)	807.2 (251.3)	1087.0 (468.7)	22.3	730.6 (252.5)	299.8	335.6T	
	4025	577.7 (244.2)	807.3 (251.3)	22.3	1038.8 (517.2)	1003.0 (340.8)	74.6	1157.2 (579.2)	1003.0 (340.8)	74.6	1032.6 (513.9)	807.2 (251.3)	929.3 (436.2)	22.3	575.0 (242.8)	160.8	470.5T	
	4000	161.1	2035.3C	156.3	1538.8C	140.1	1485.9C	877.0 (579.2)	1350.2 (356.2)	74.6	1032.6 (513.9)	807.2 (251.3)	929.3 (436.2)	22.3	575.0 (242.8)	160.8	470.5T	
	4025	485.4 (180.1)	807.3 (254.9)	21.7	1277.7 (604.5)	1350.2 (449.9)	74.3	1639.6 (789.4)	1350.2 (449.9)	74.3	1269.2 (600.0)	807.2 (254.9)	922.7 (420.6)	21.7	481.8 (178.2)	177.8	604.0T	
	4000	178.2	2419.2C	246.3	1837.9C	292.9	1765.9C	1053.8 (789.4)	1350.2 (356.2)	74.3	1269.2 (600.0)	807.2 (254.9)	922.7 (420.6)	21.7	481.8 (178.2)	177.8	604.0T	
4025	620.5 (252.7)	807																


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

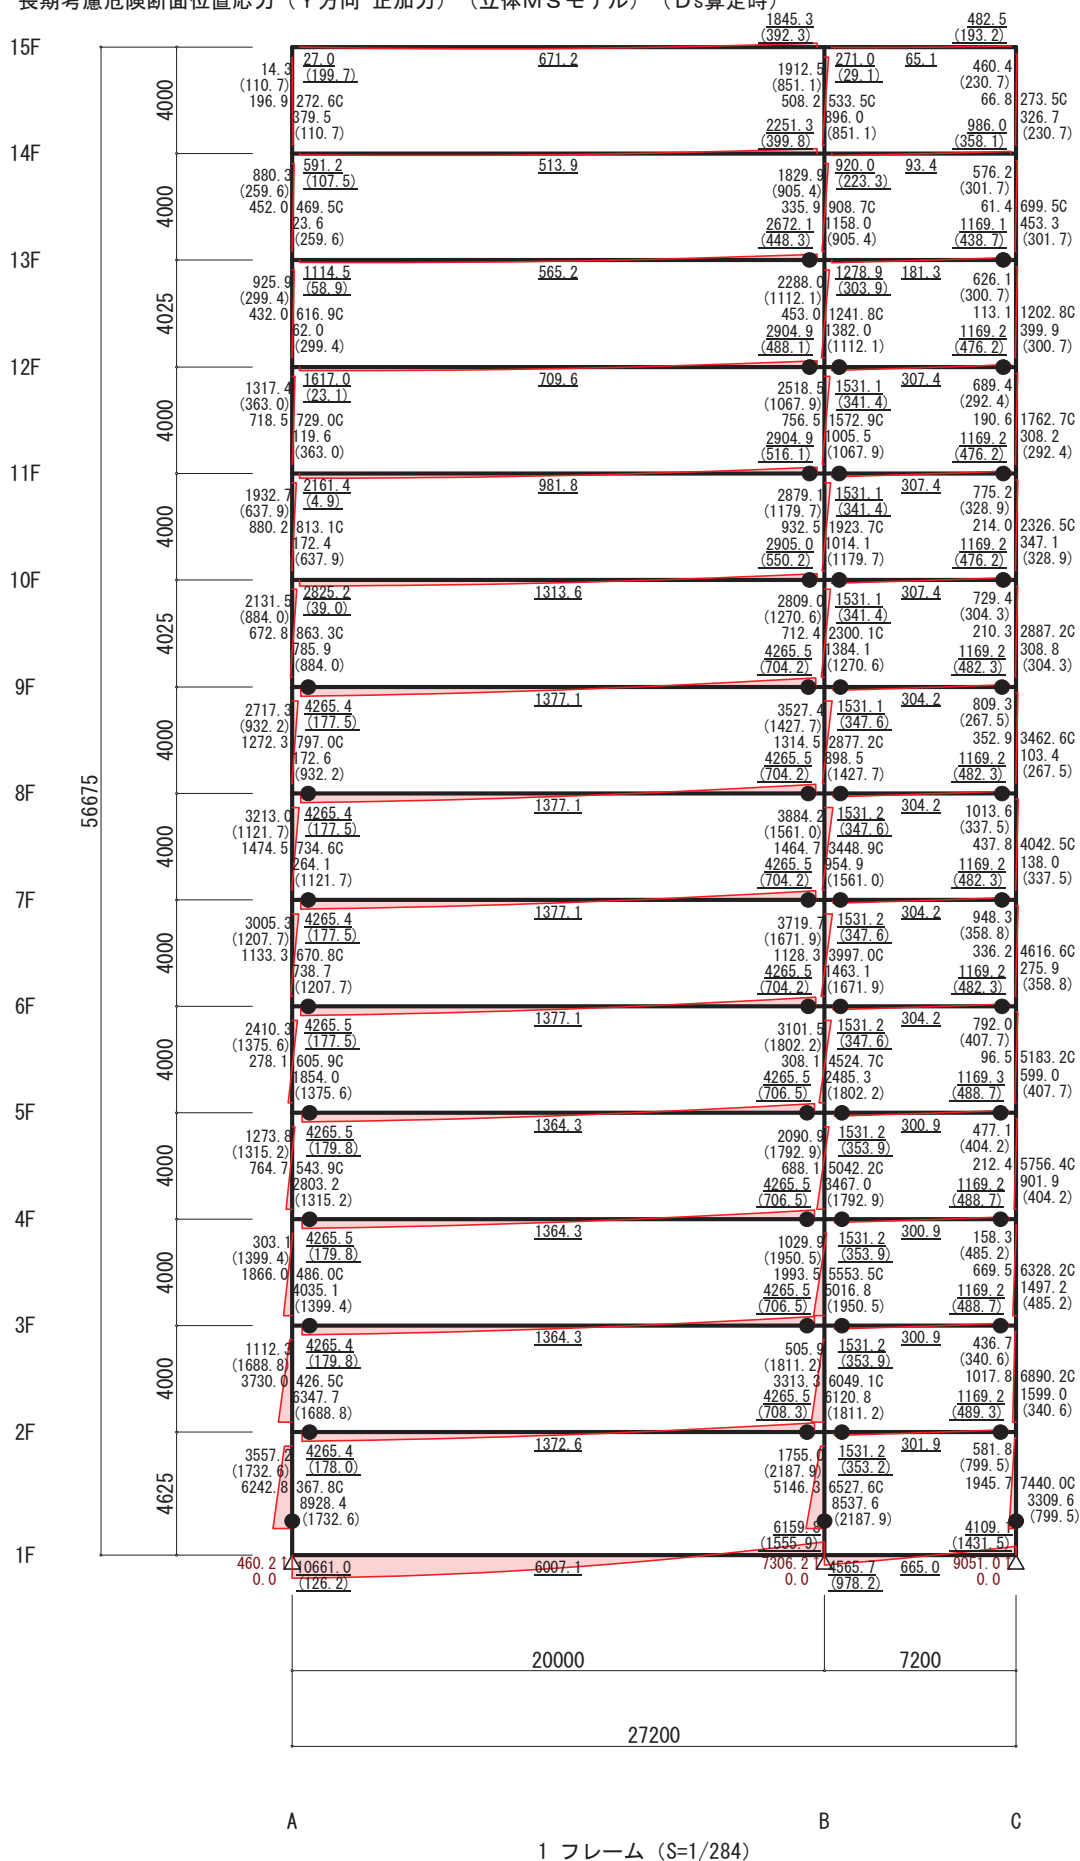


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

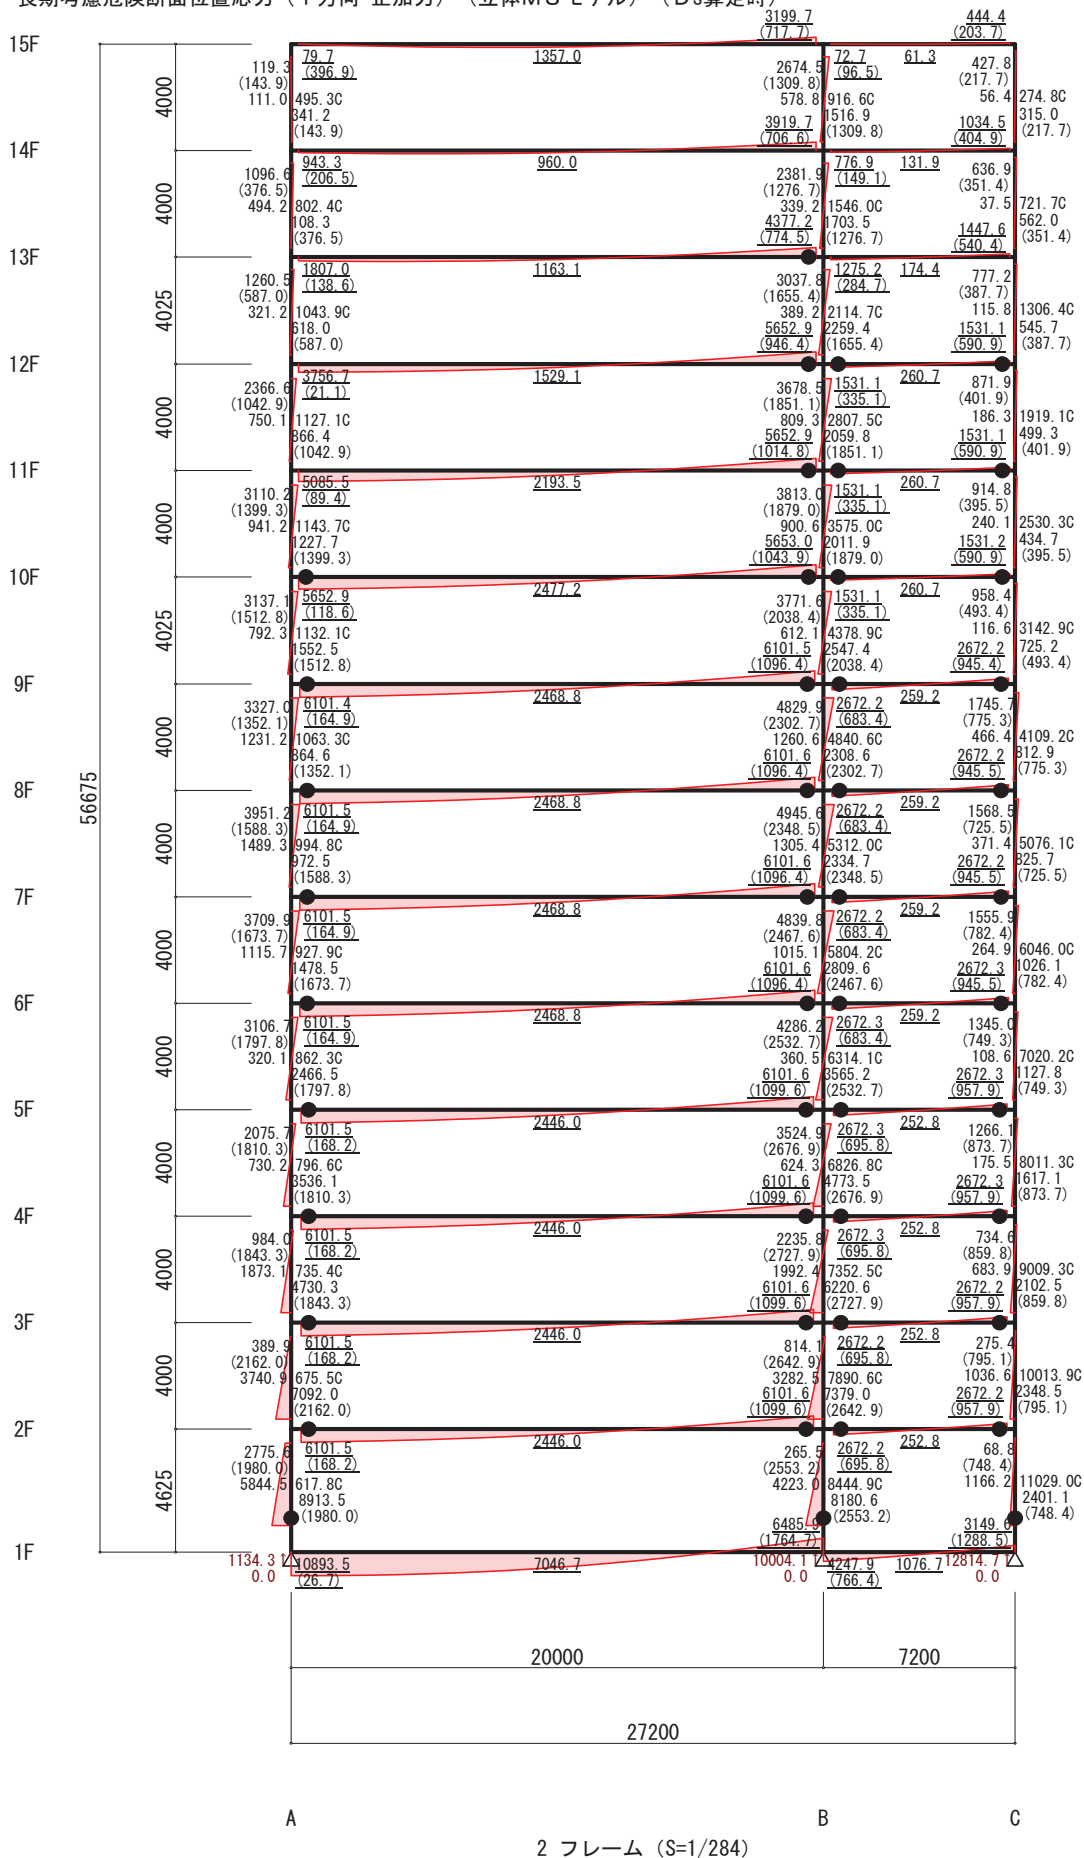


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

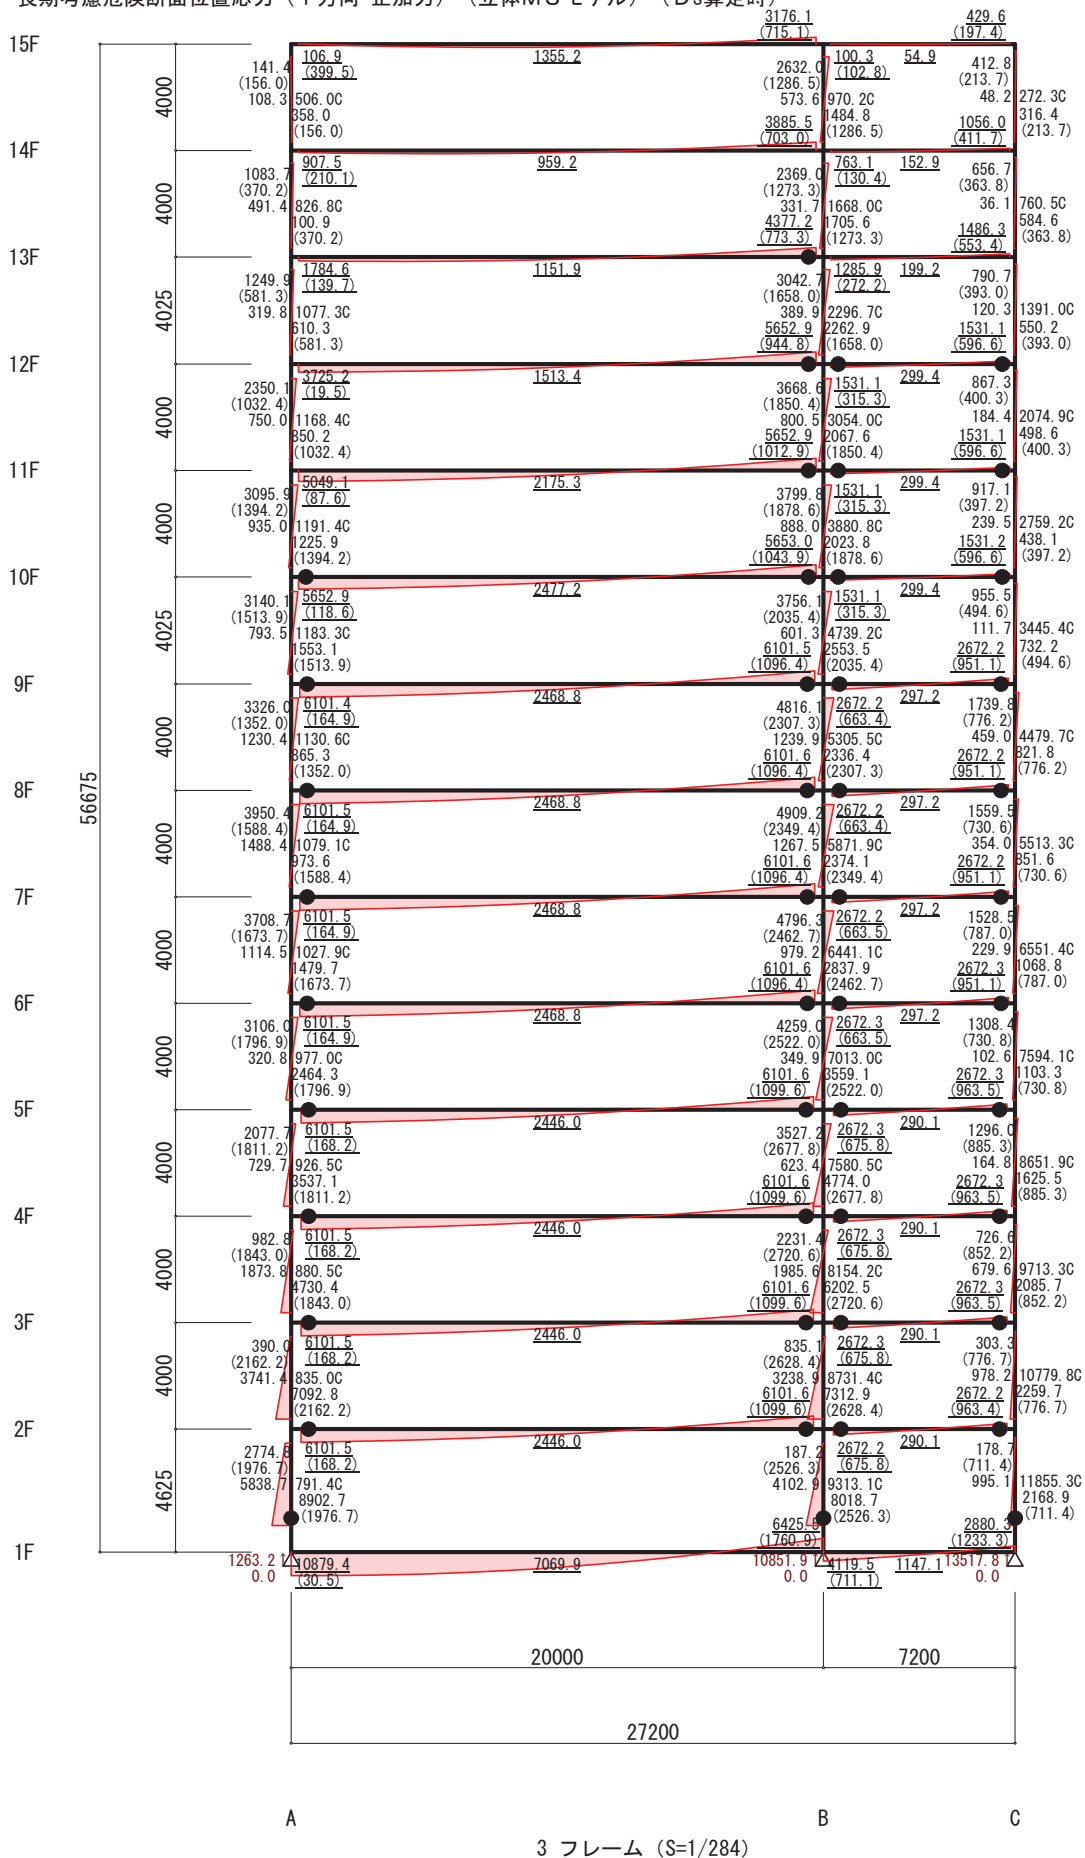


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

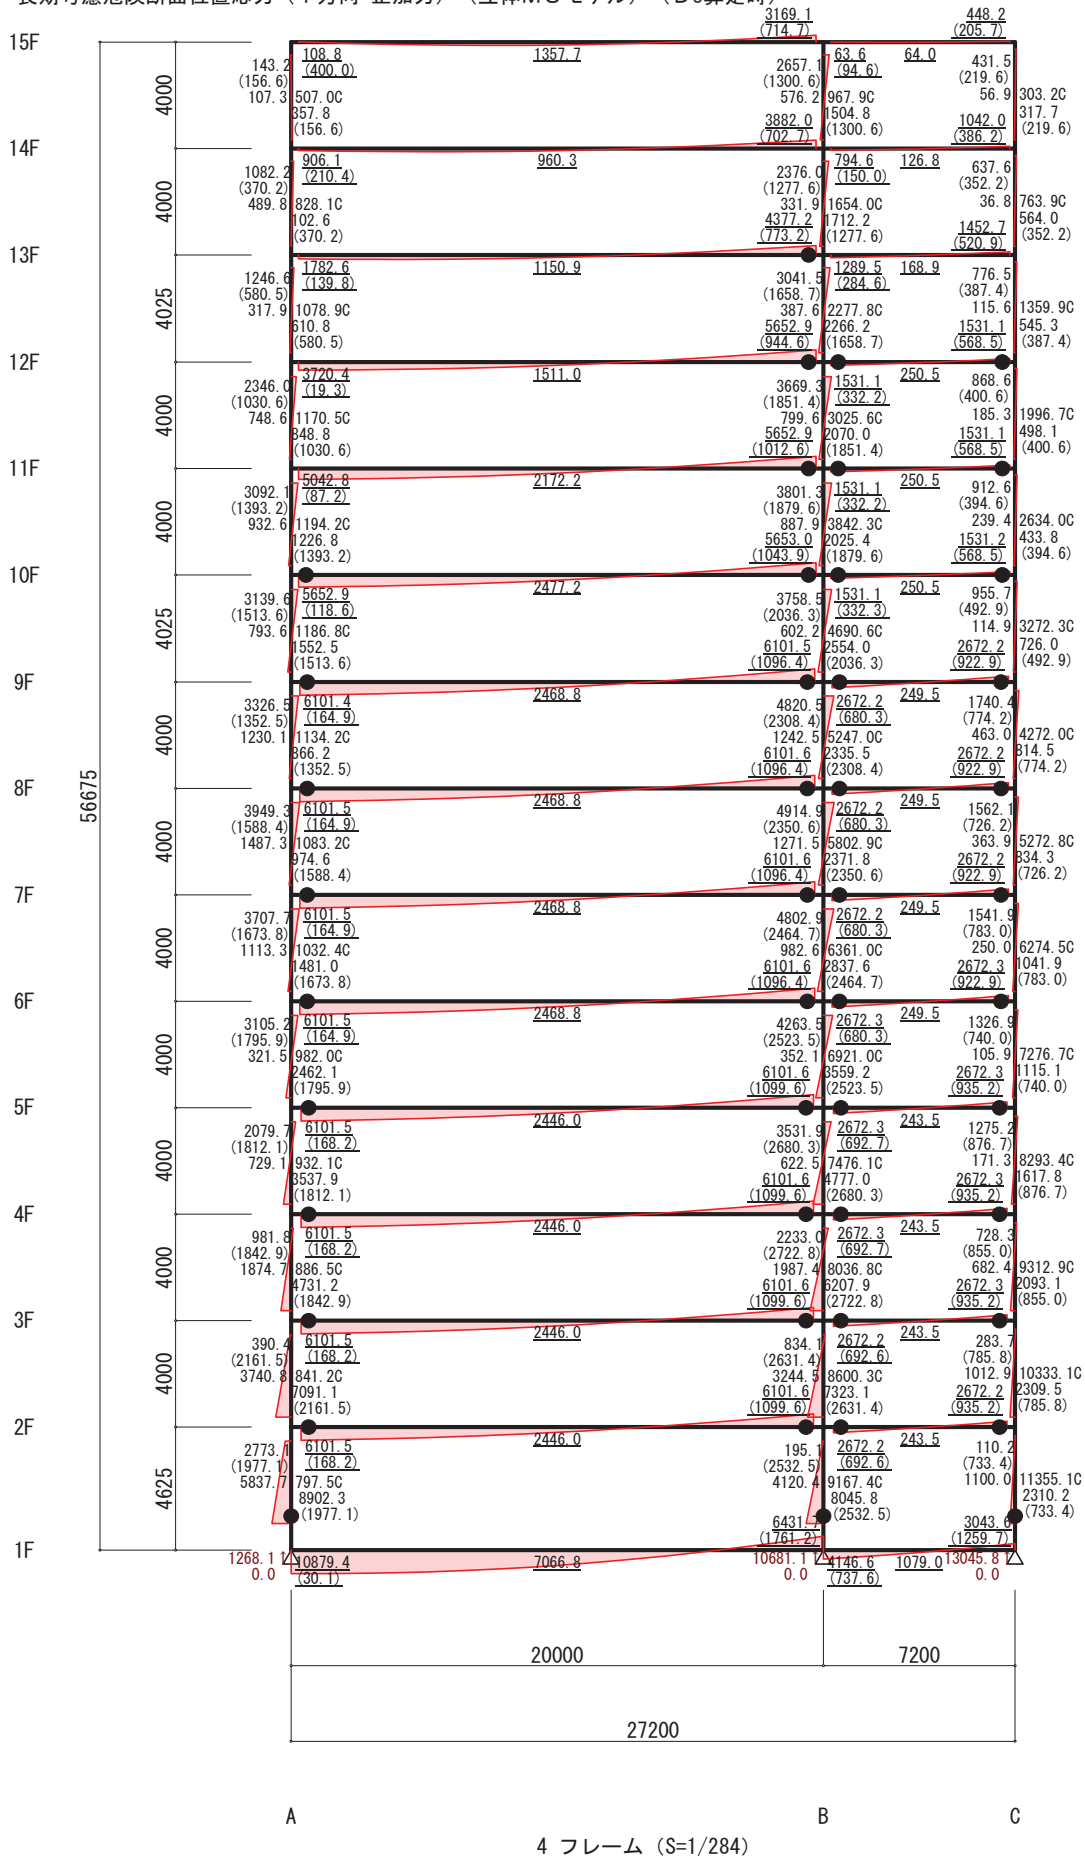


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

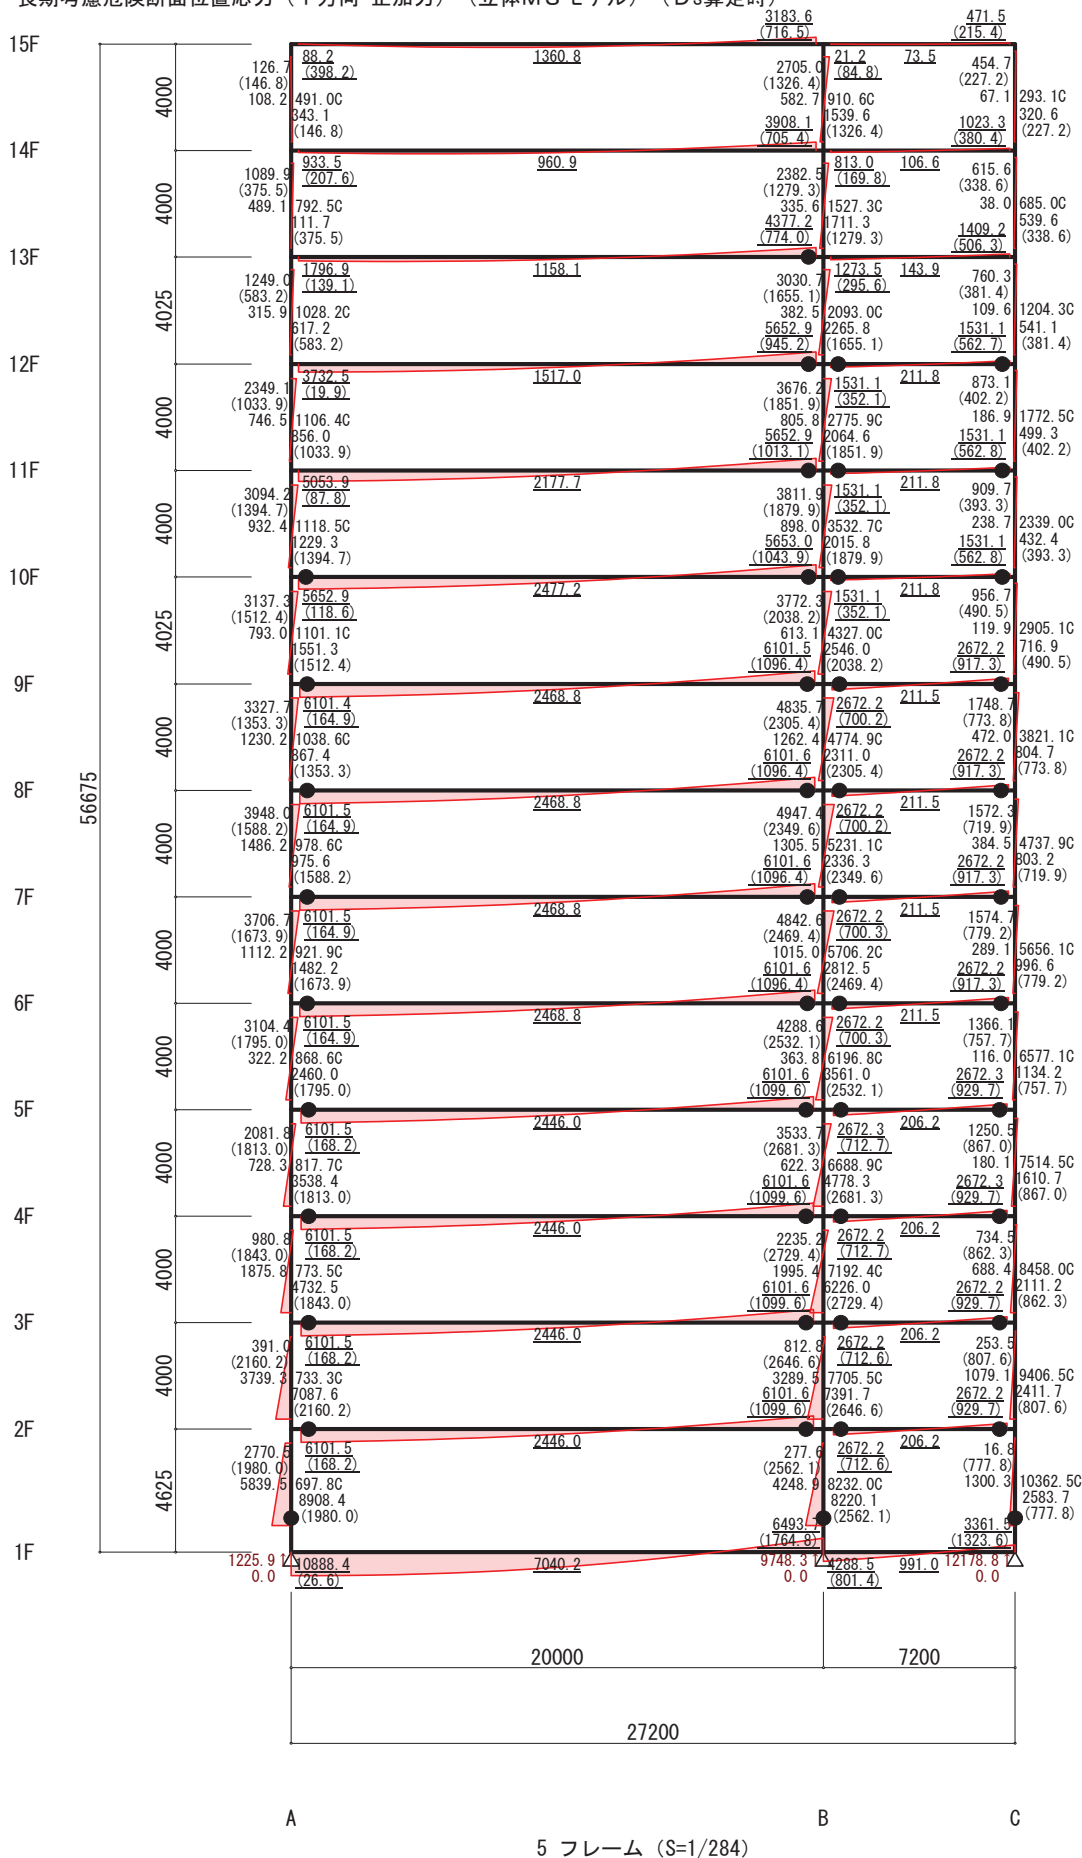


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

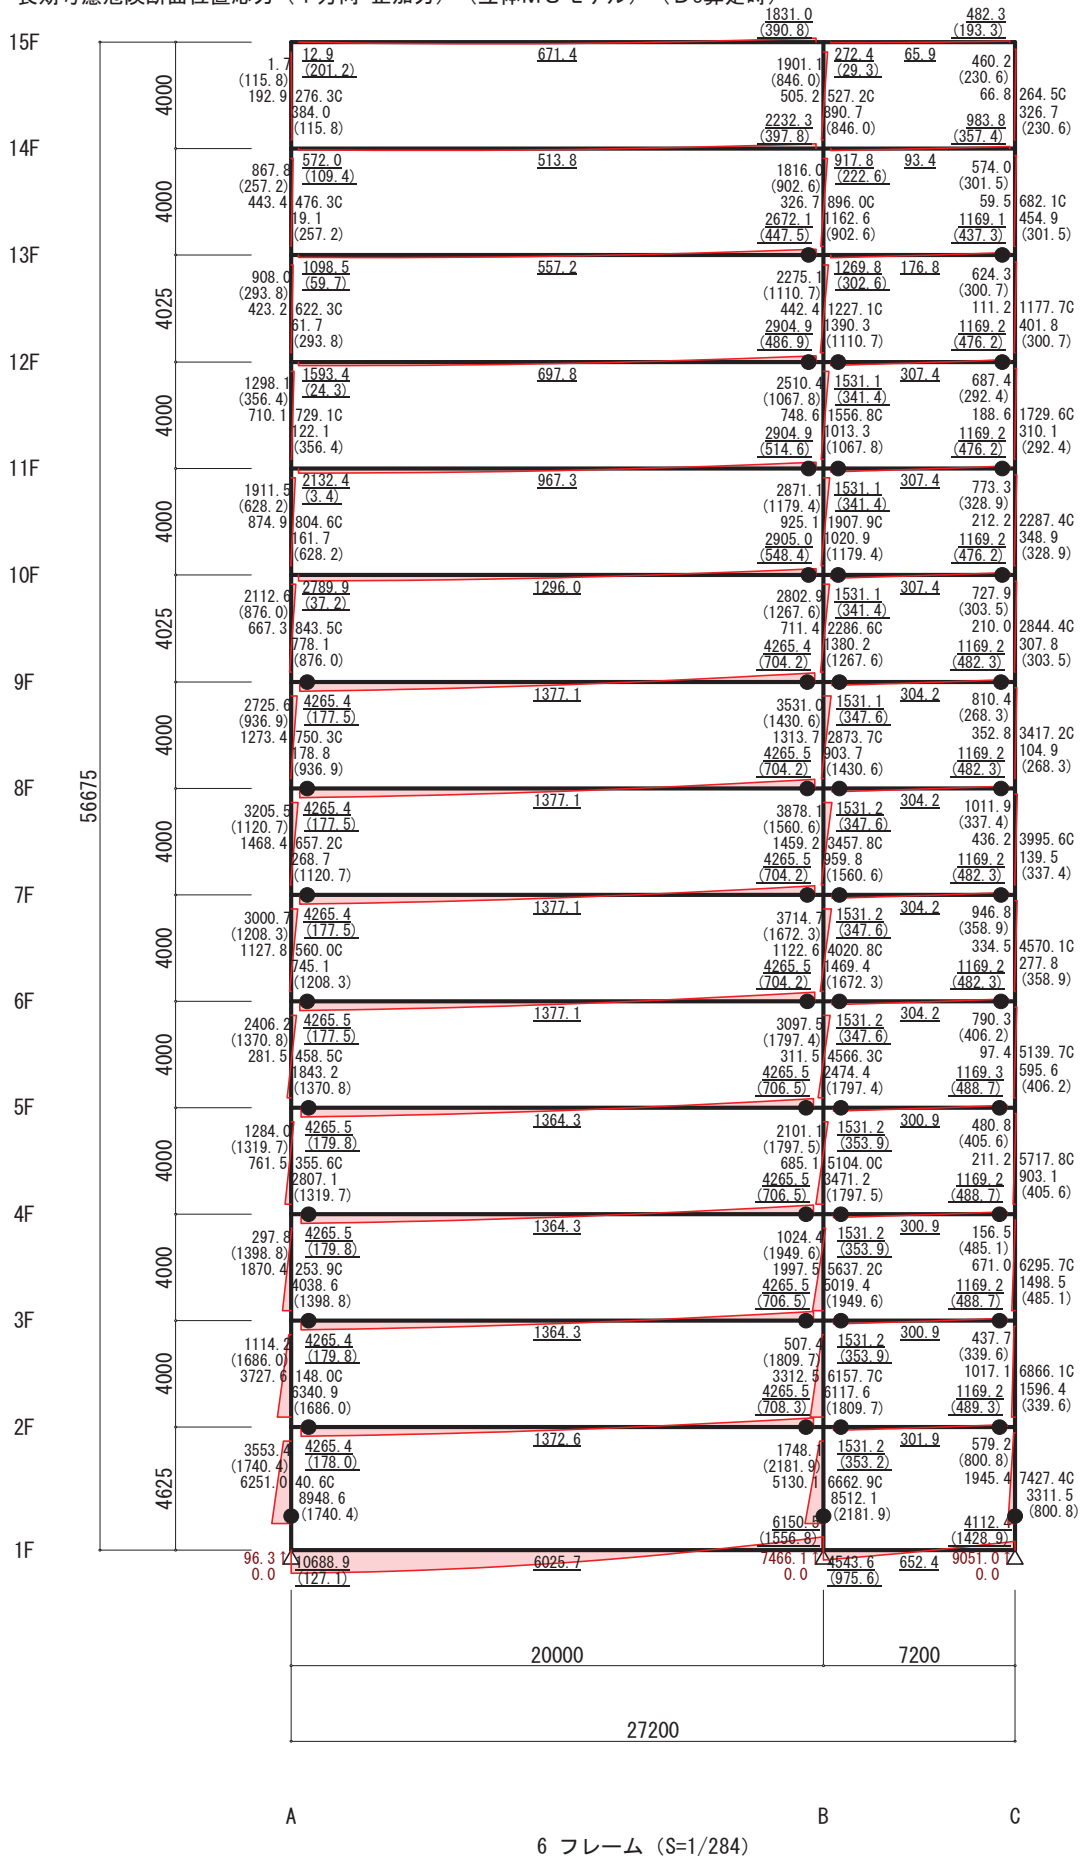


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

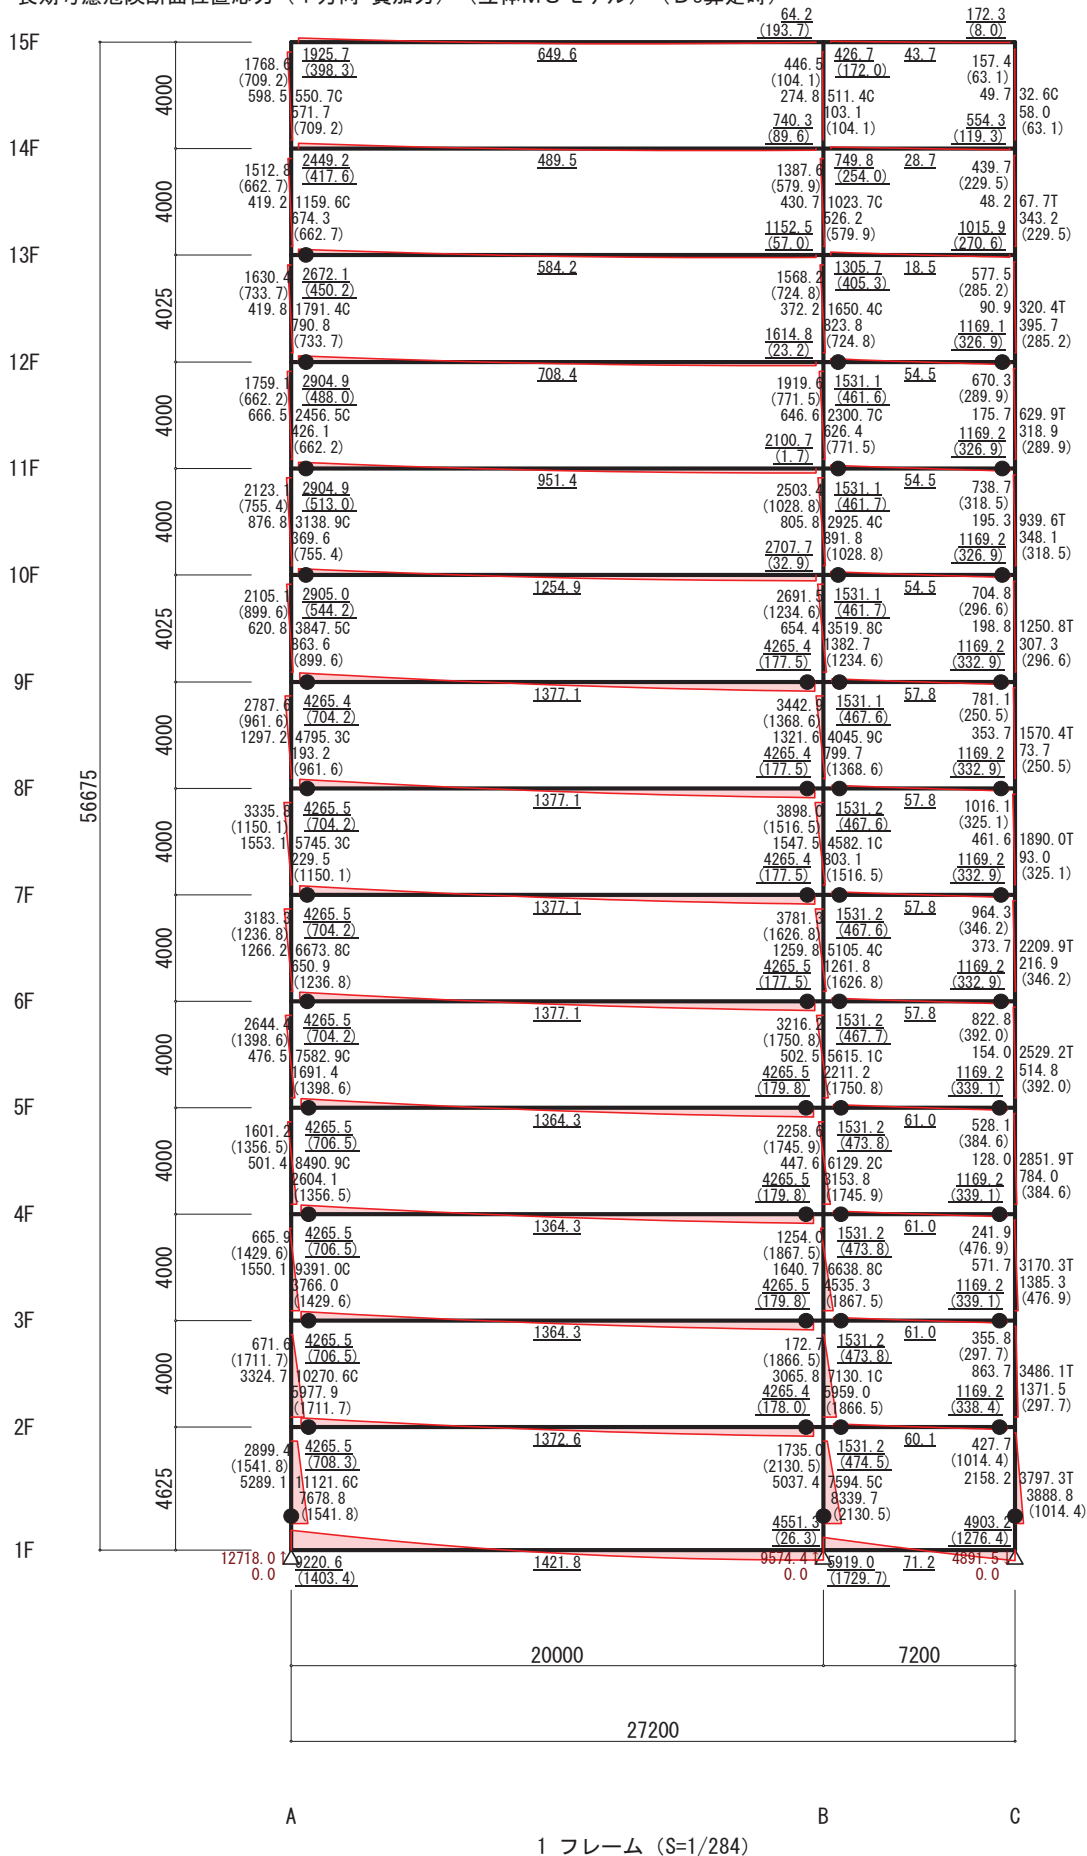


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

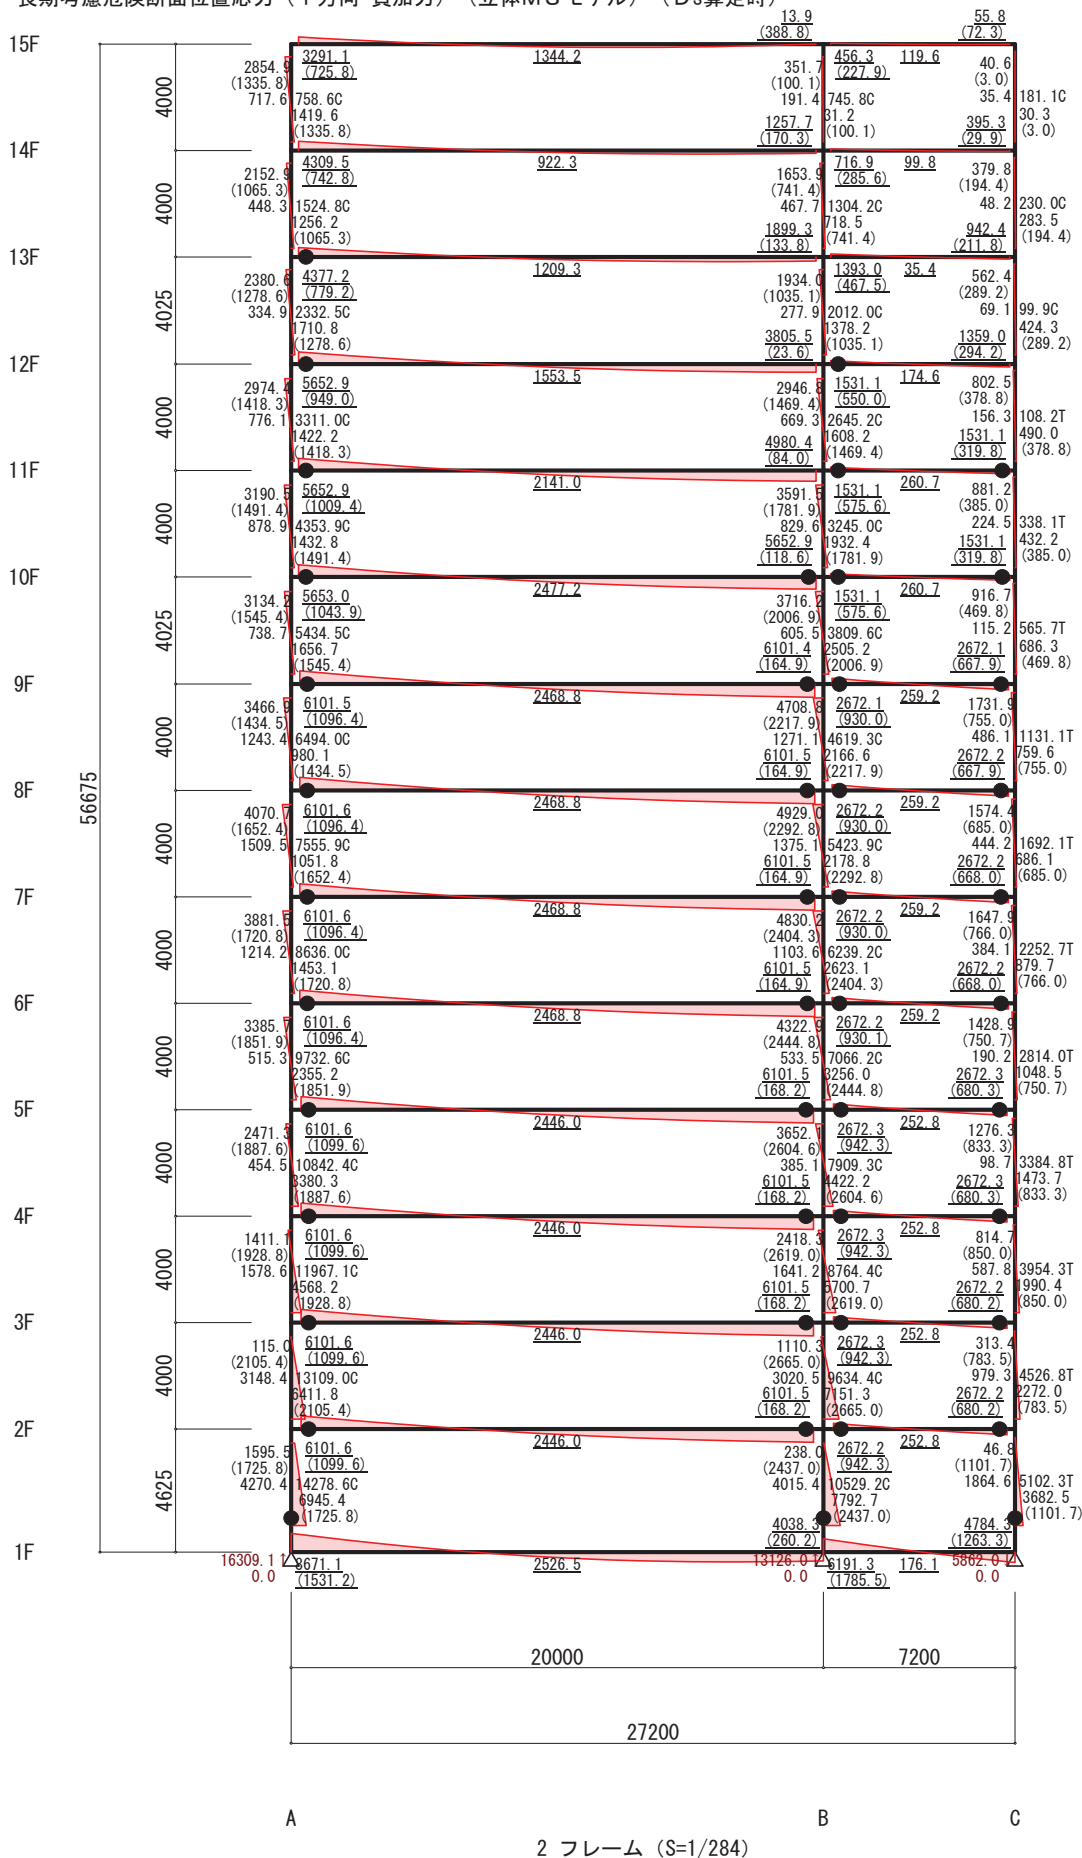


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

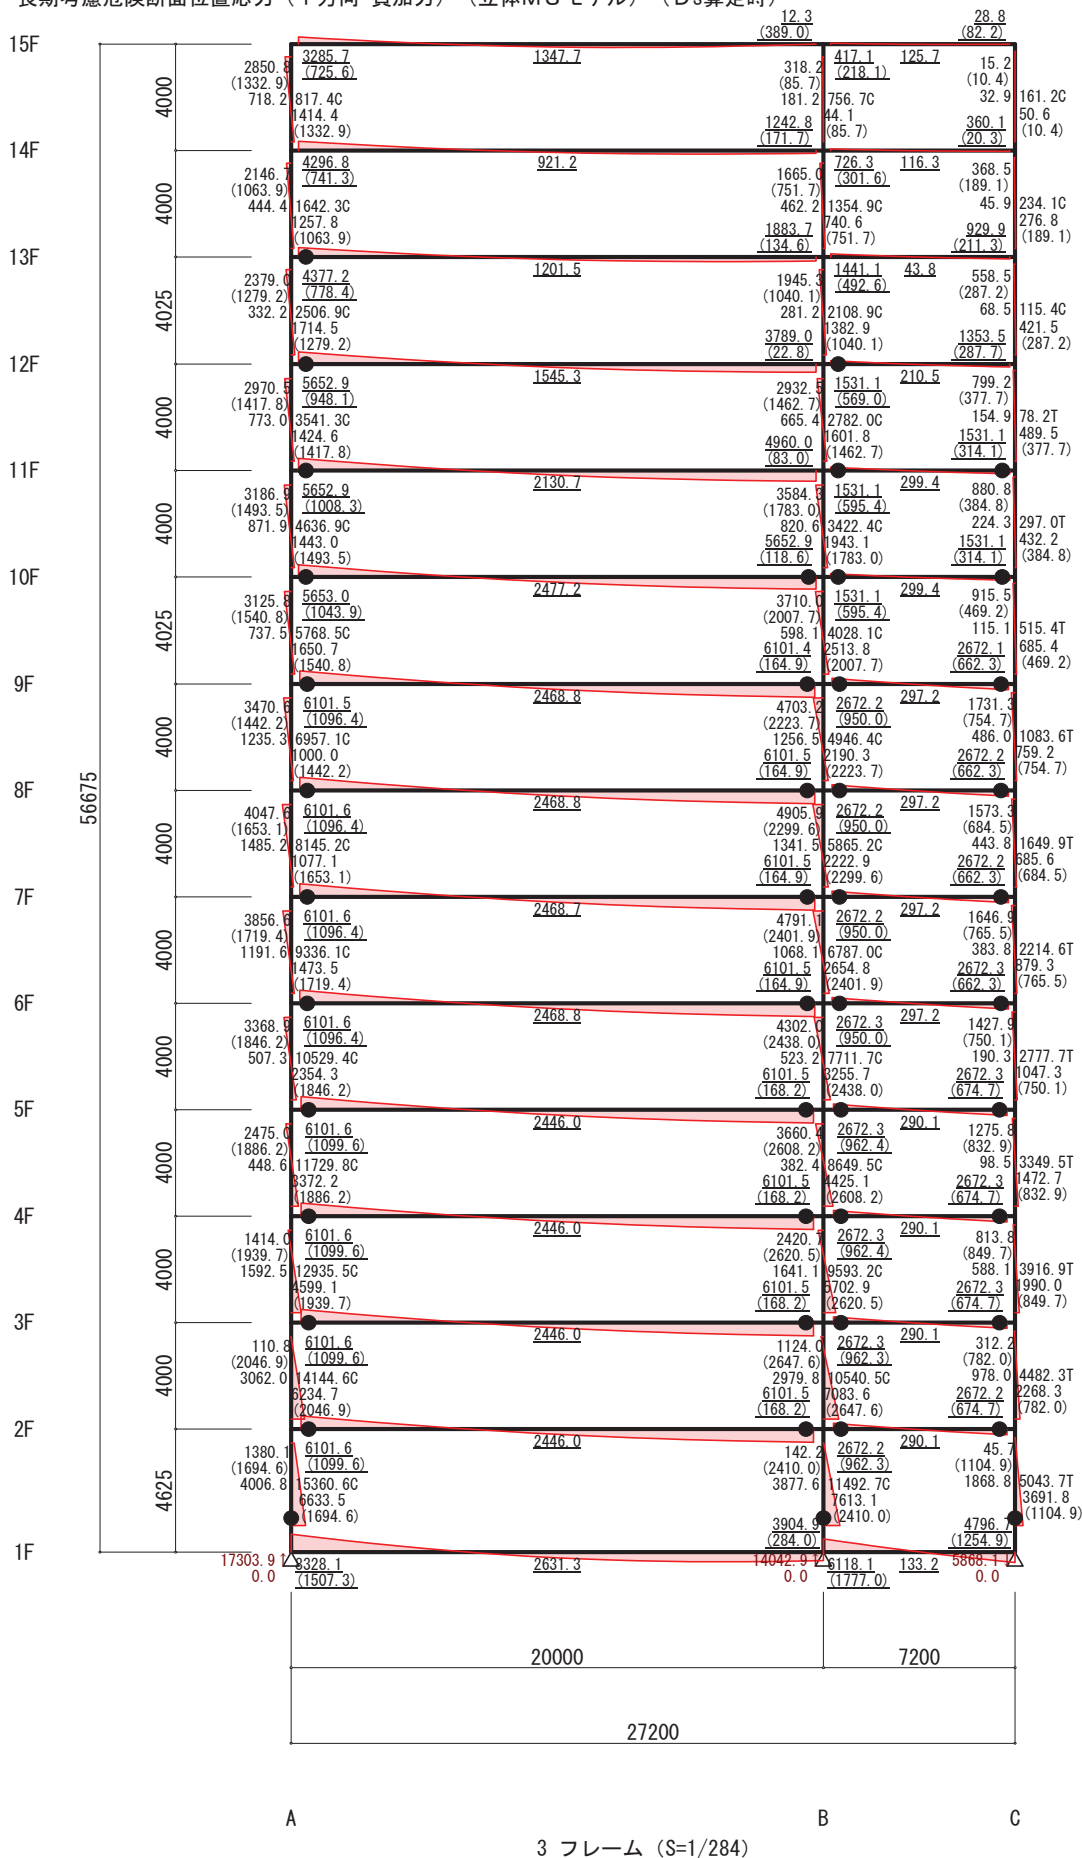


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

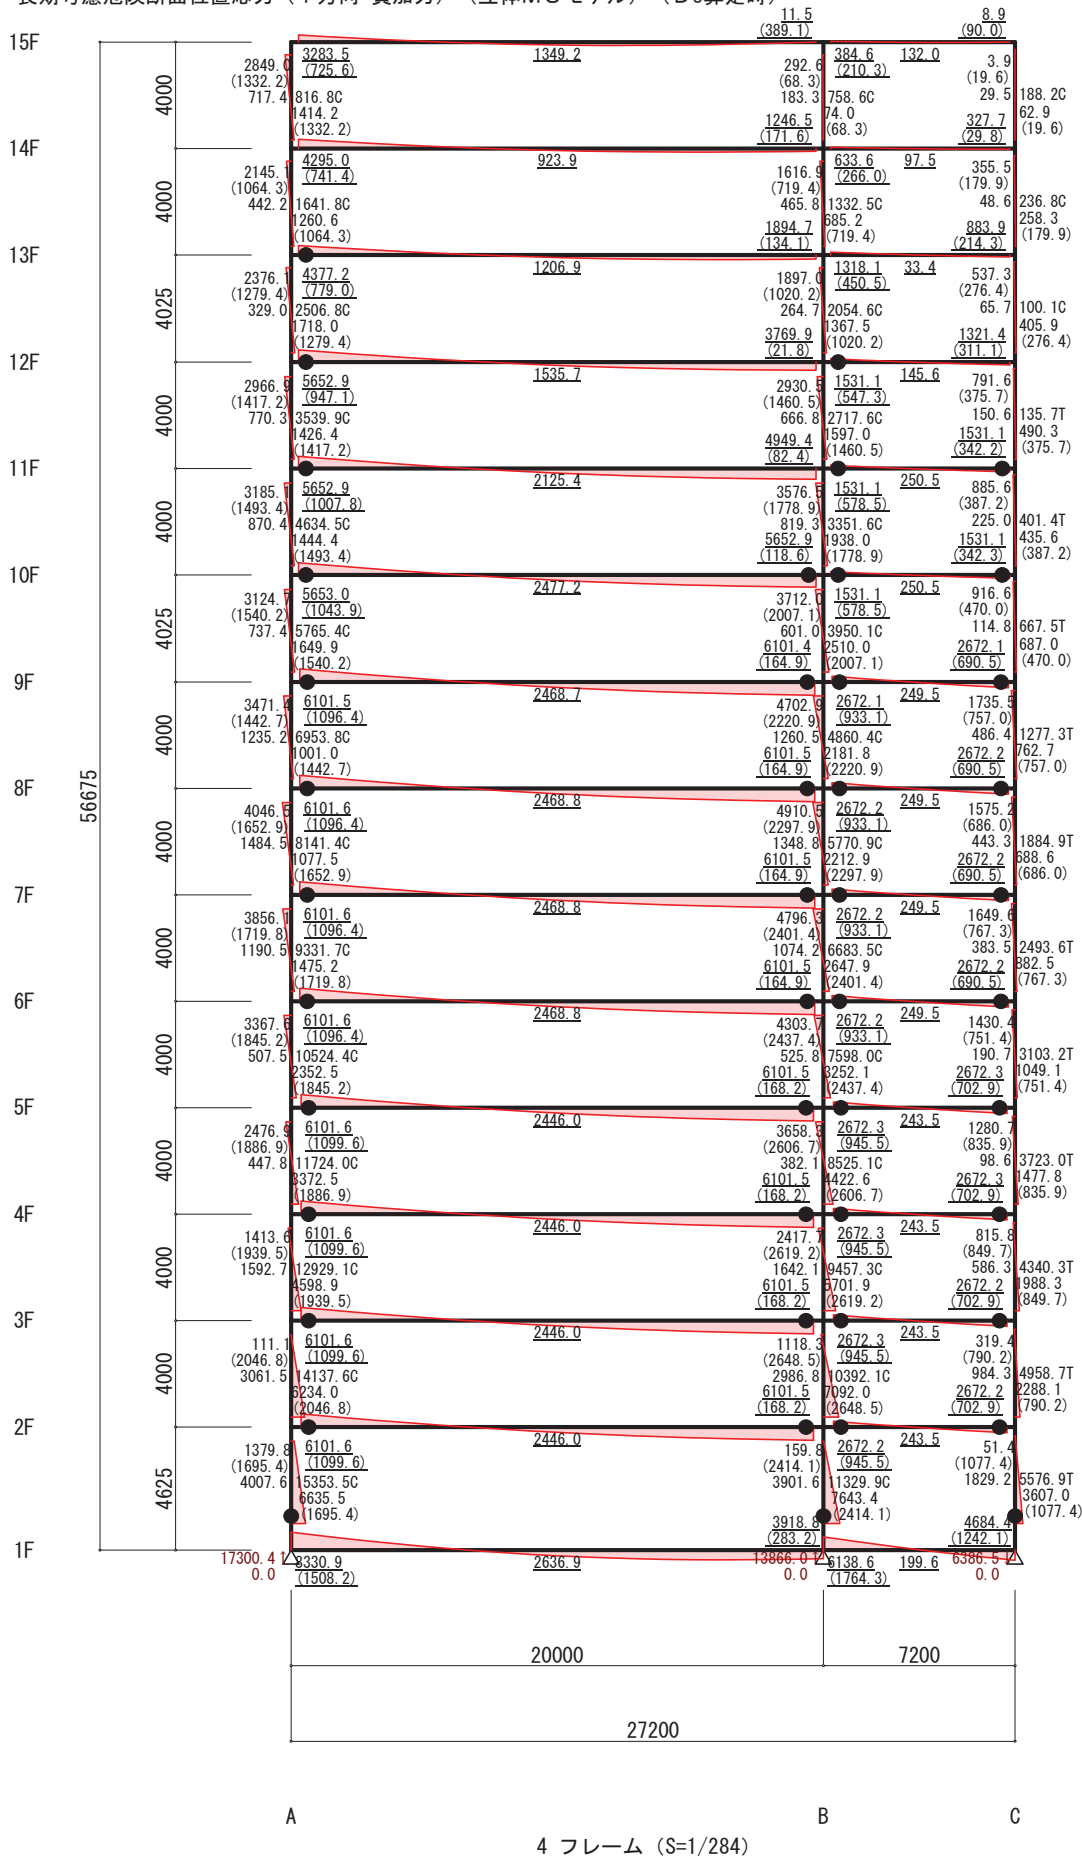

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



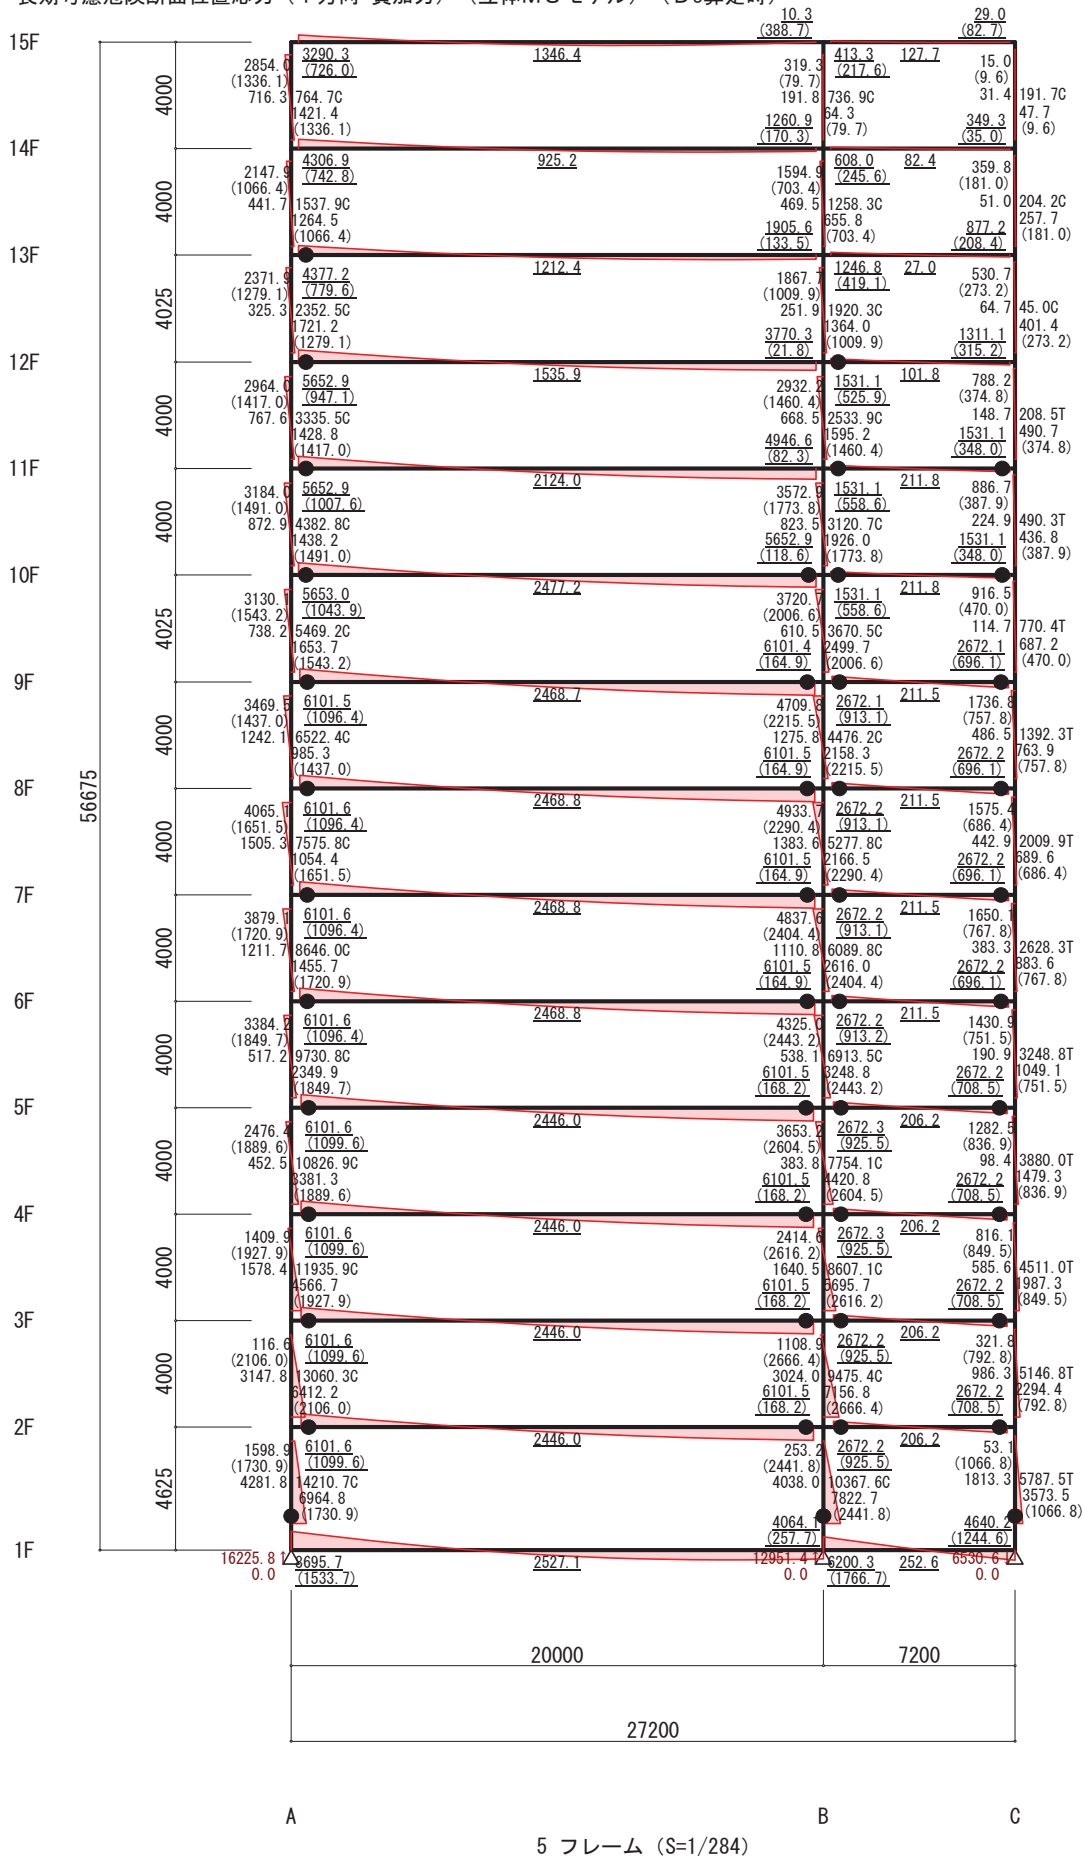


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

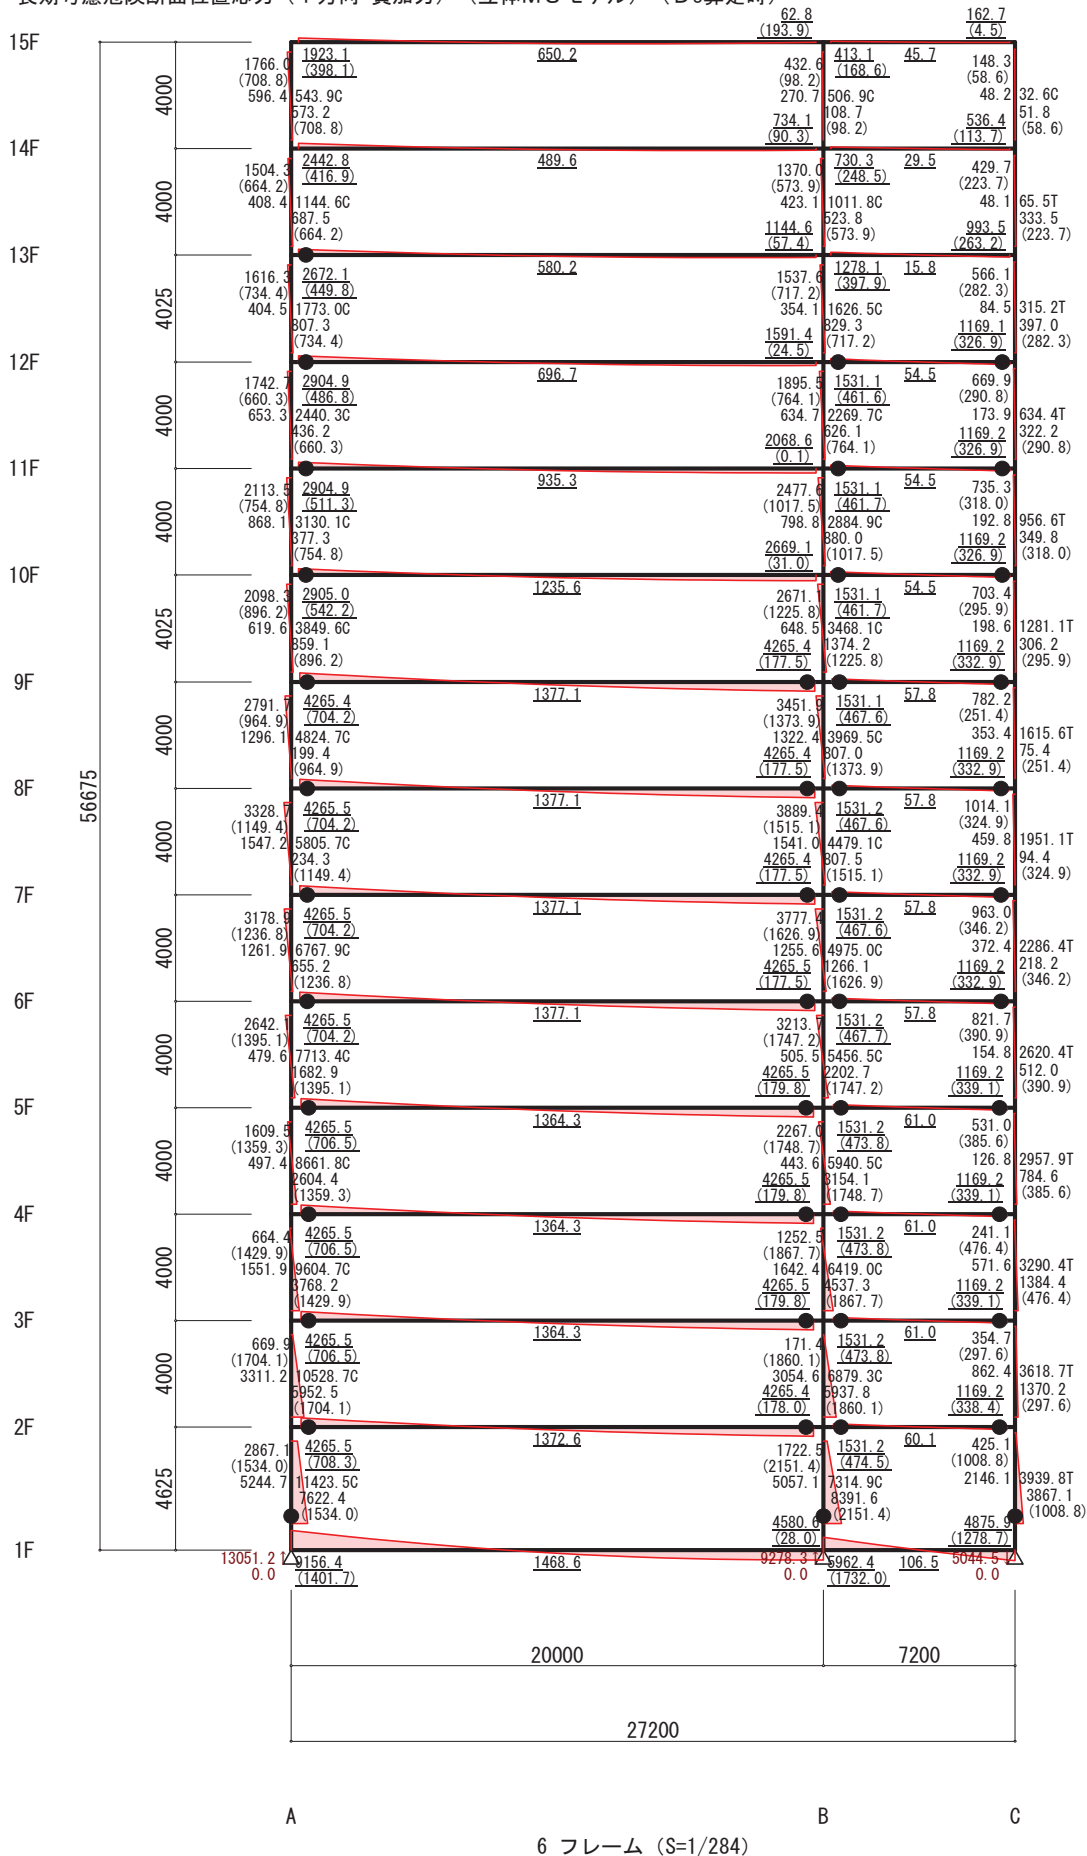

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

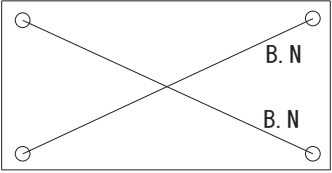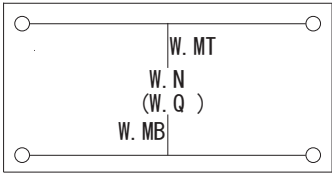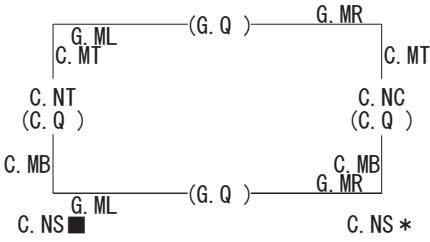

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

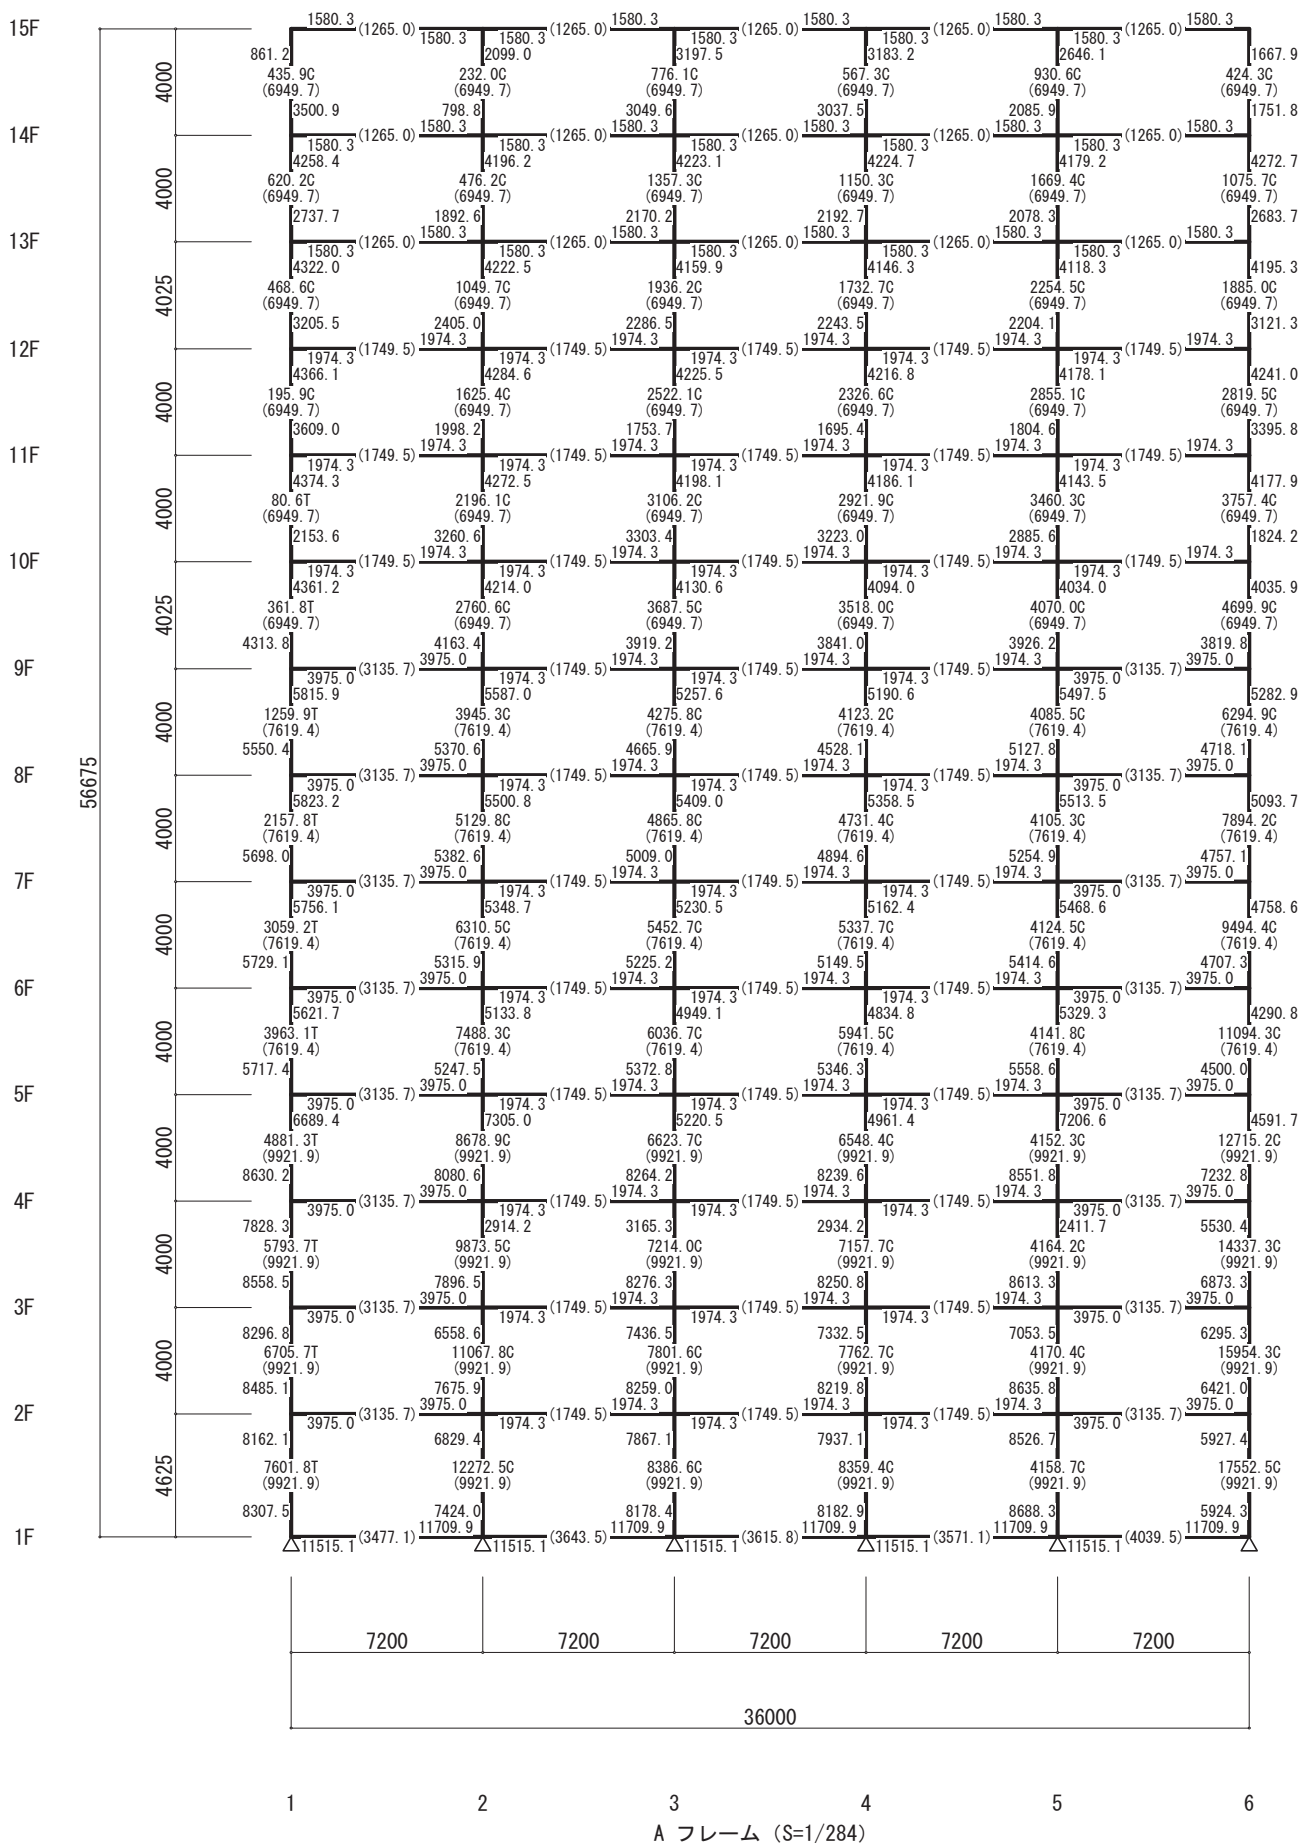

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

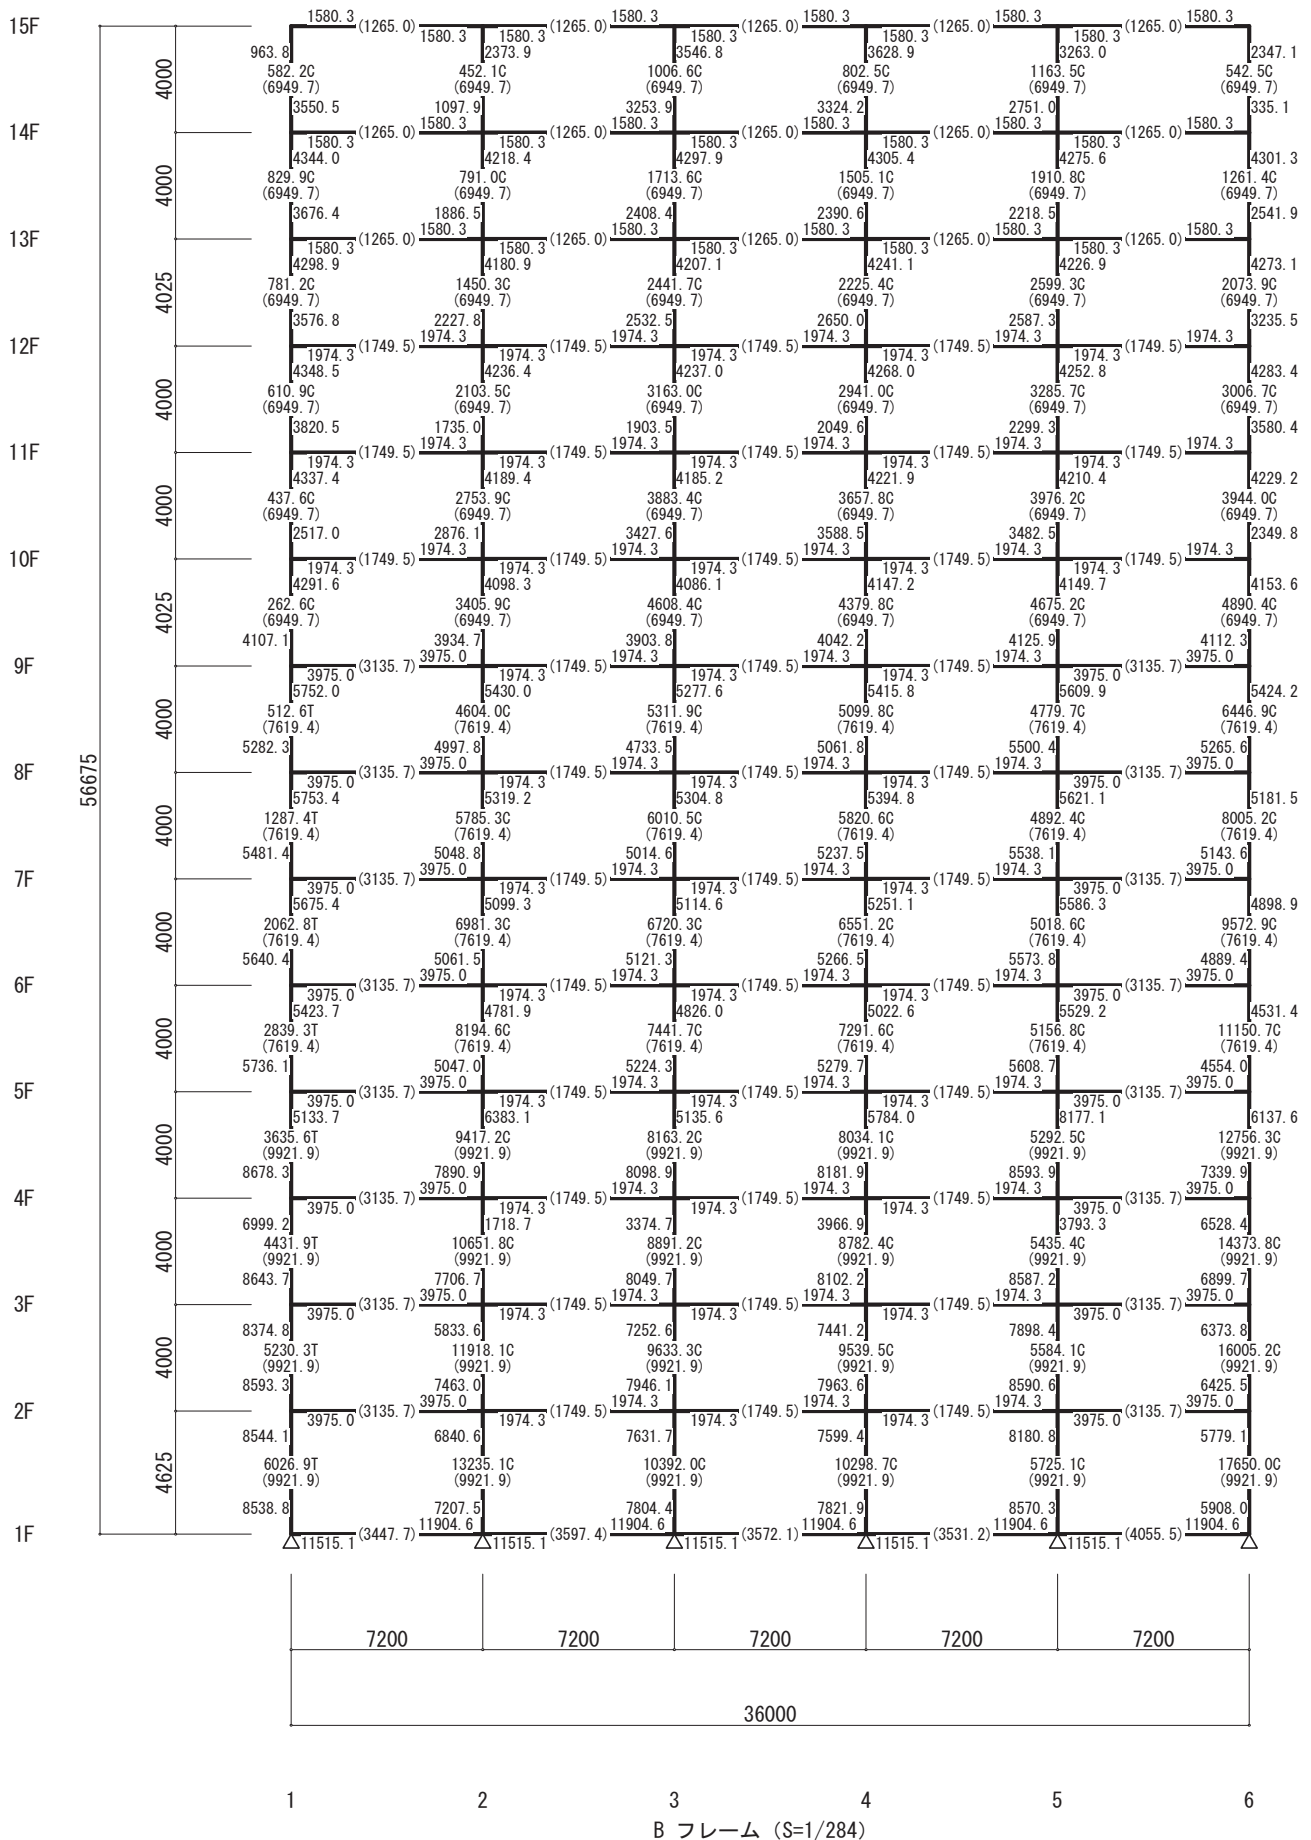

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

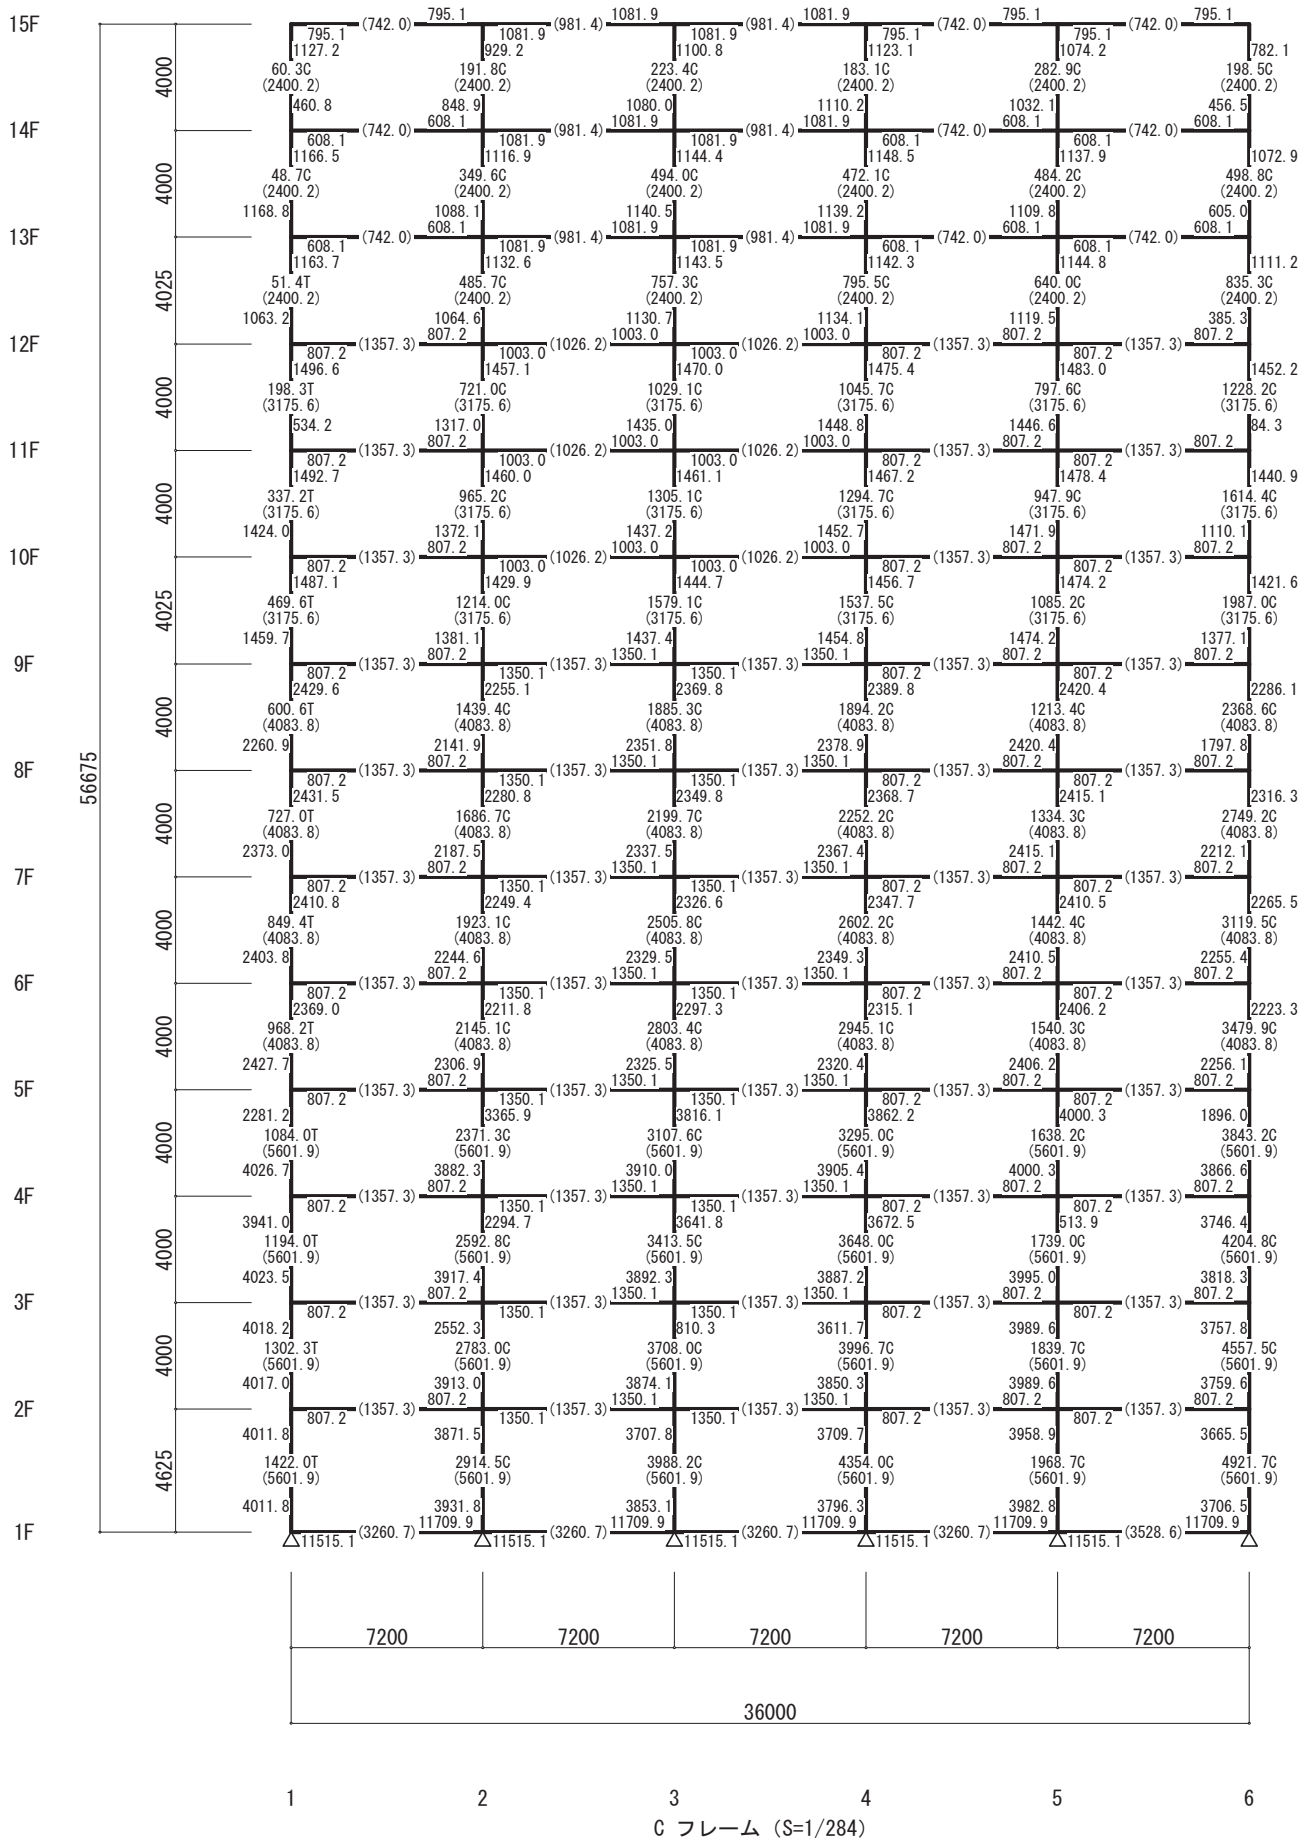


[illegible]

The drawing illustrates the B-frame (B フレーム) for a vehicle chassis, showing a top-down view of the frame structure. The frame is composed of several main members, including the front cross-member, rear cross-member, and side rails. The dimensions are given in millimeters (mm) and are organized into a grid. The grid is divided into five vertical sections, each 7200 mm wide, and a total width of 36000 mm. The vertical dimensions are given in millimeters (mm) and are organized into five horizontal sections, each 4000 mm high, and a total height of 20000 mm. The drawing includes a table of part numbers and specifications for the various components of the frame.


Part No.	Spec.	Part No.	Spec.	Part No.	Spec.	Part No.	Spec.	Part No.	Spec.
2470.4	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1060.5
561.1C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	588.5C
52.1	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	3578.8
4295.8	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4349.9
1294.9C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	839.3C
2516.0	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	3720.4
4264.2	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4305.5
2107.1C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	791.8C
3206.9	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	3621.2
4279.2	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4351.4
3039.3C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	622.8C
3556.0	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	3850.6
4224.0	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4340.2
3976.0C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	450.9C
2317.6	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	2561.5
4148.1	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4295.8
4921.6C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	277.0C
4100.5	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	4121.8
5414.4	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	5757.8
6478.0C	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	497.6T
5243.1	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	1580.3 (1265.0)	158				

[illegible]


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

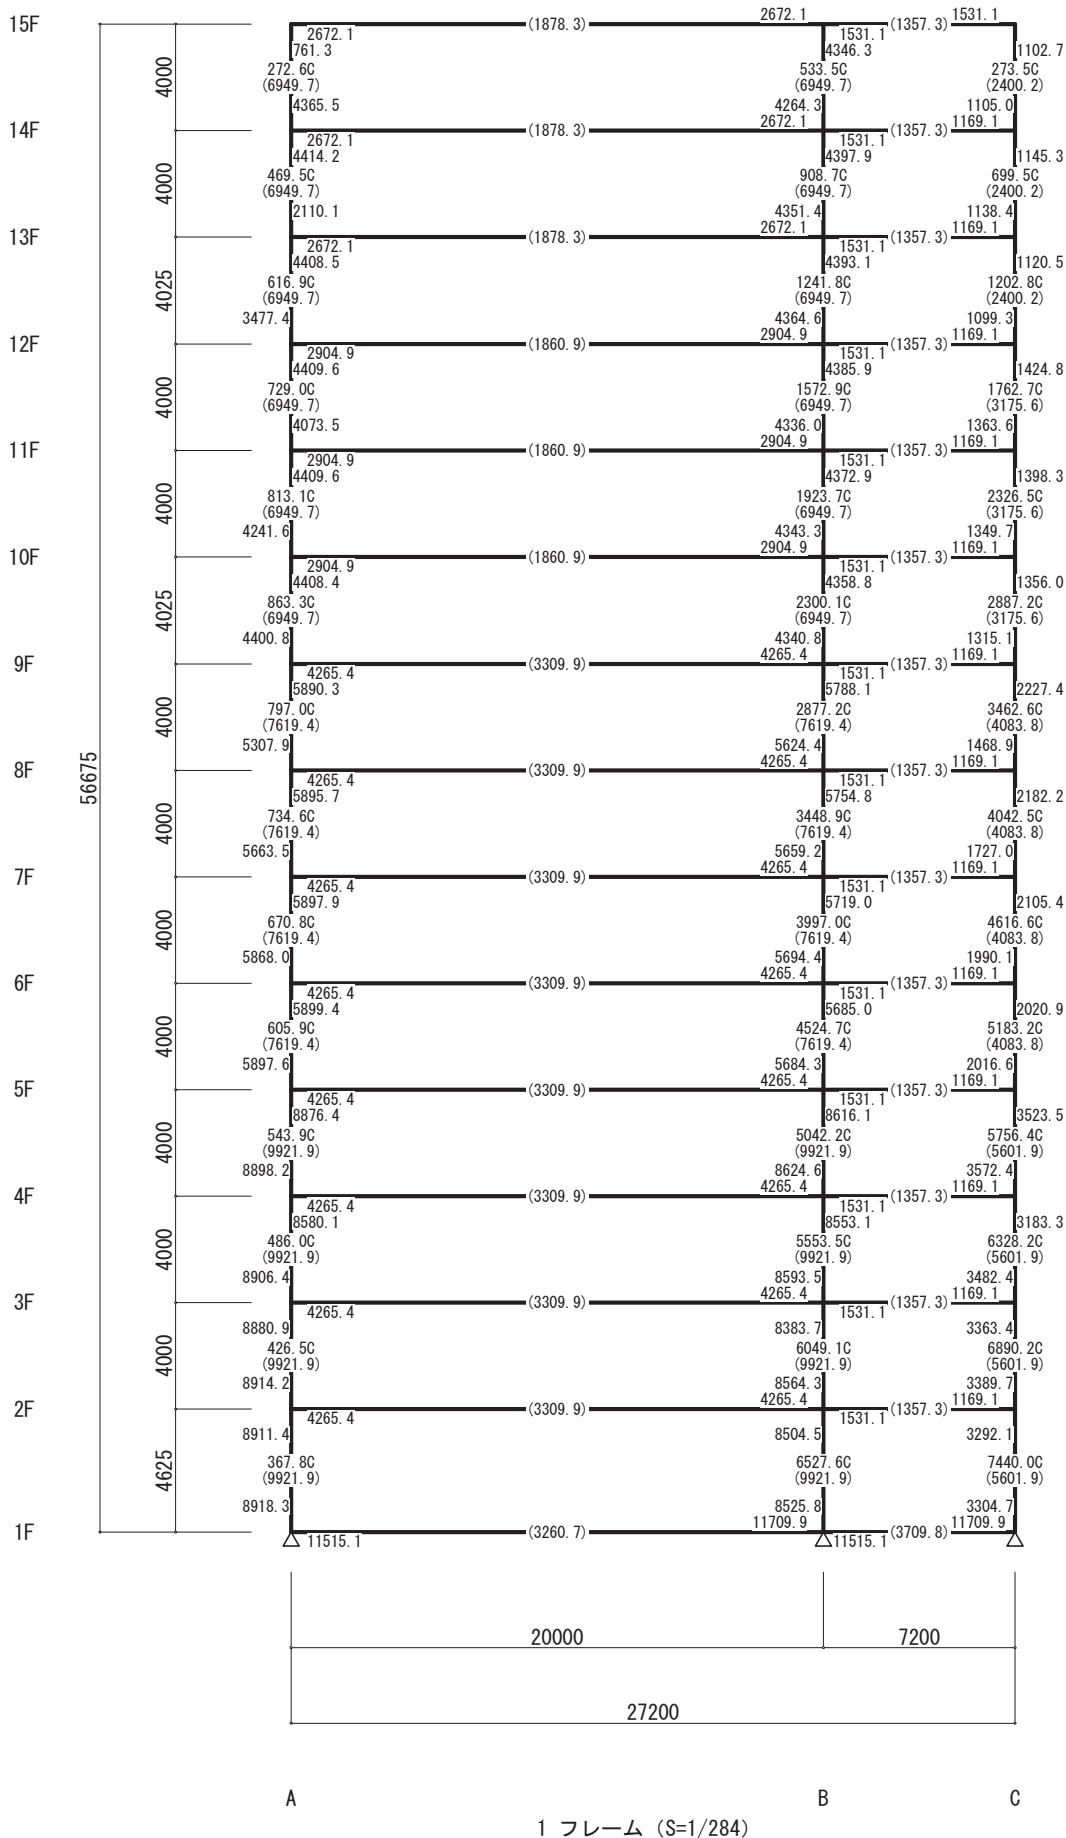


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

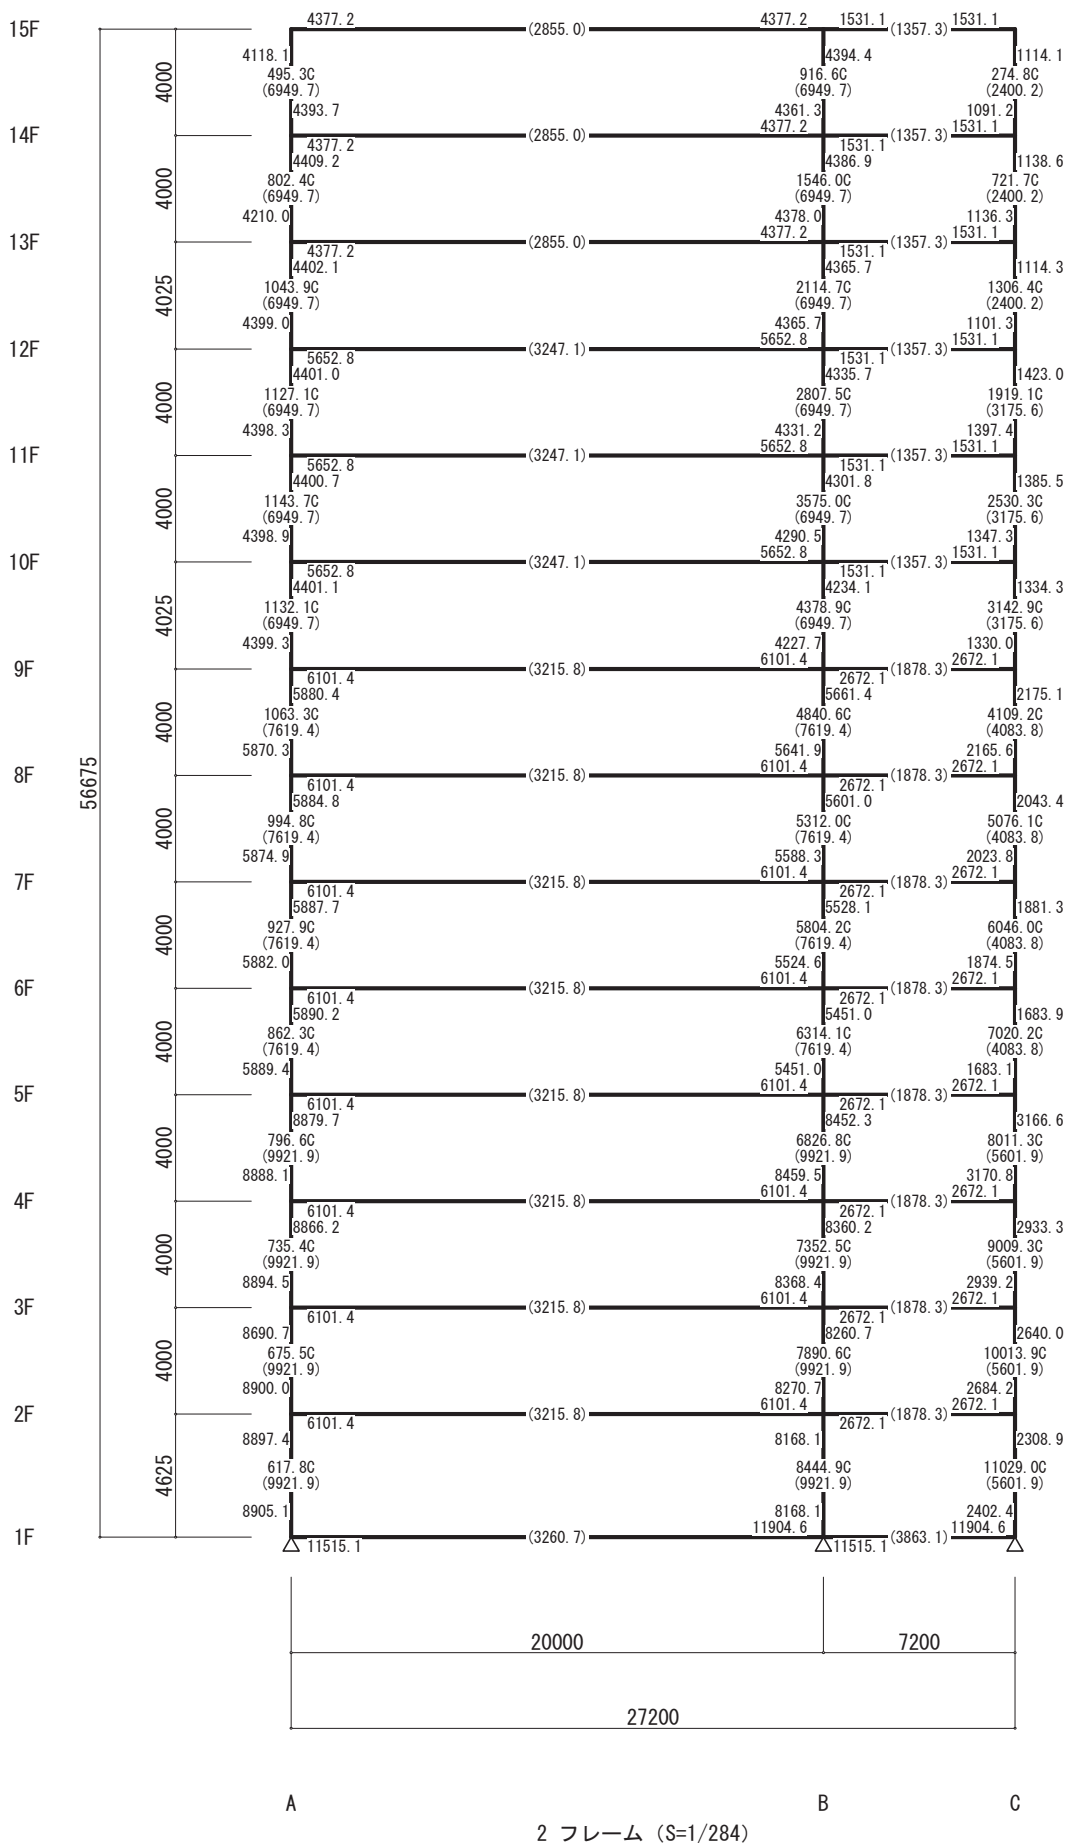


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

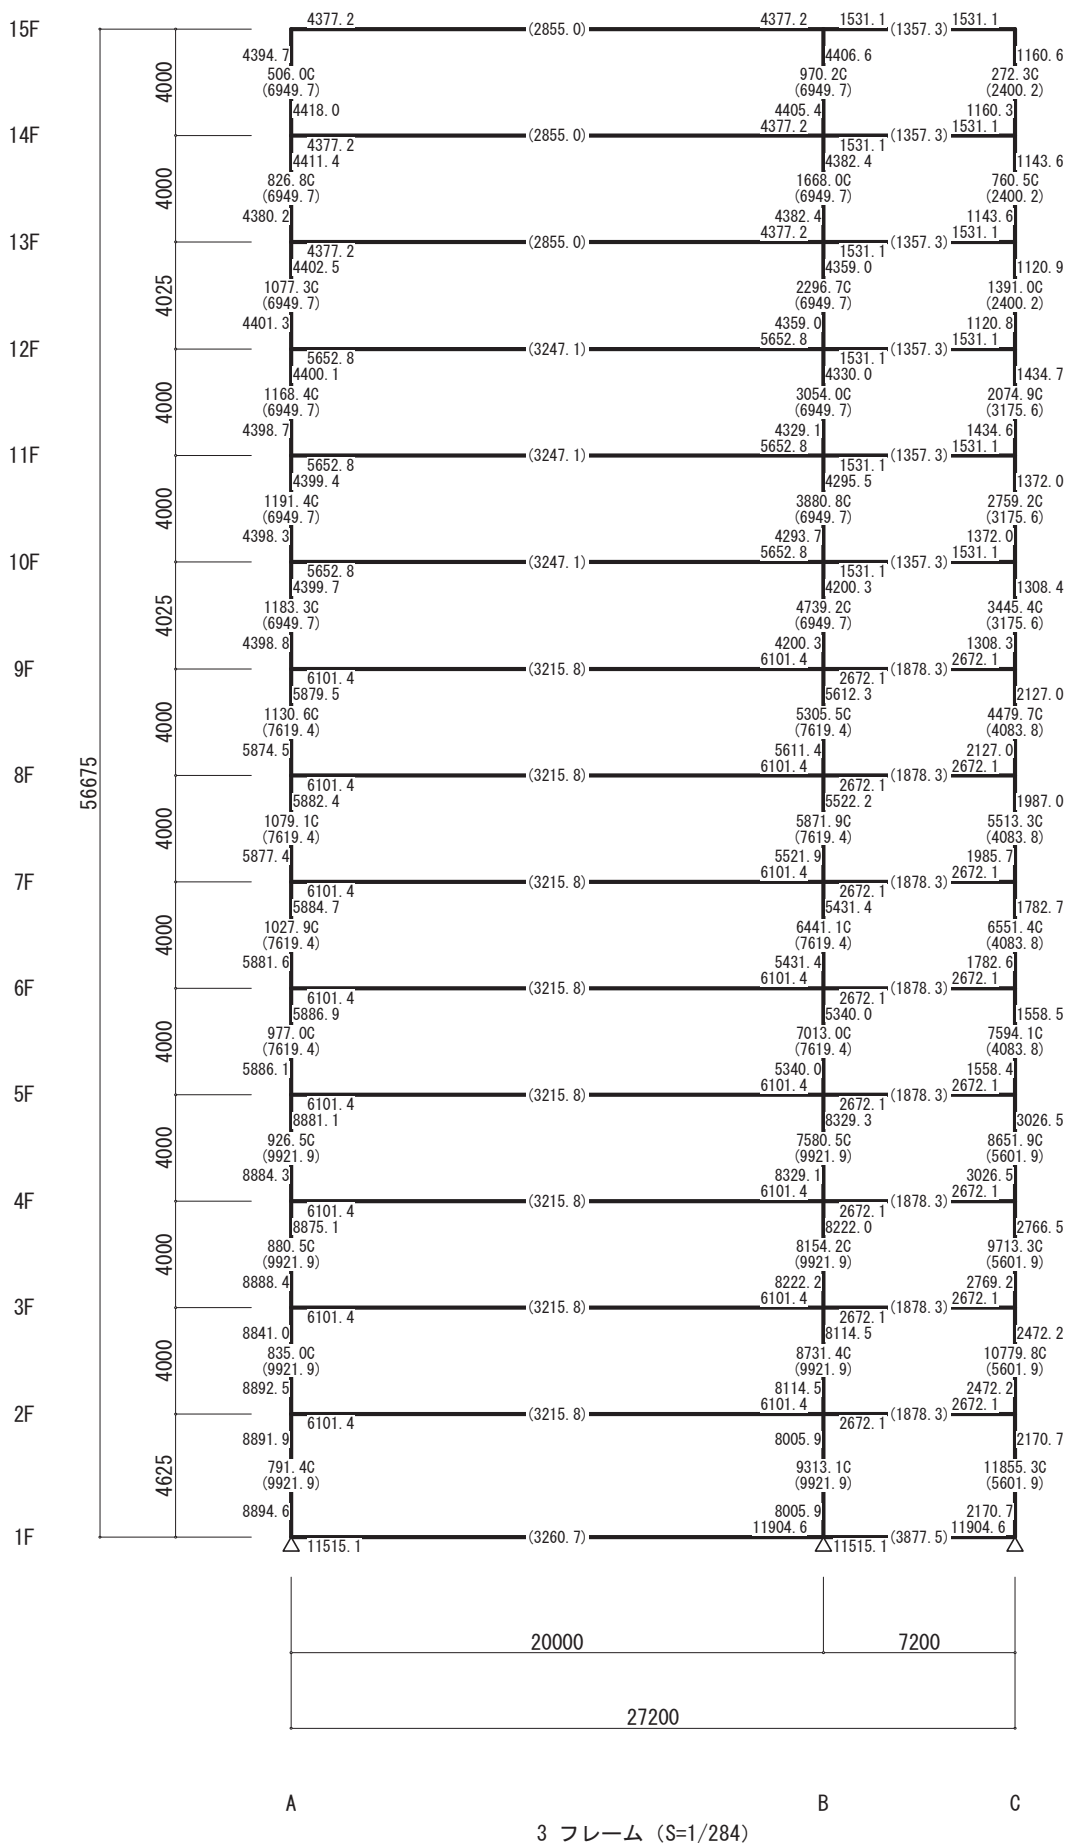


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

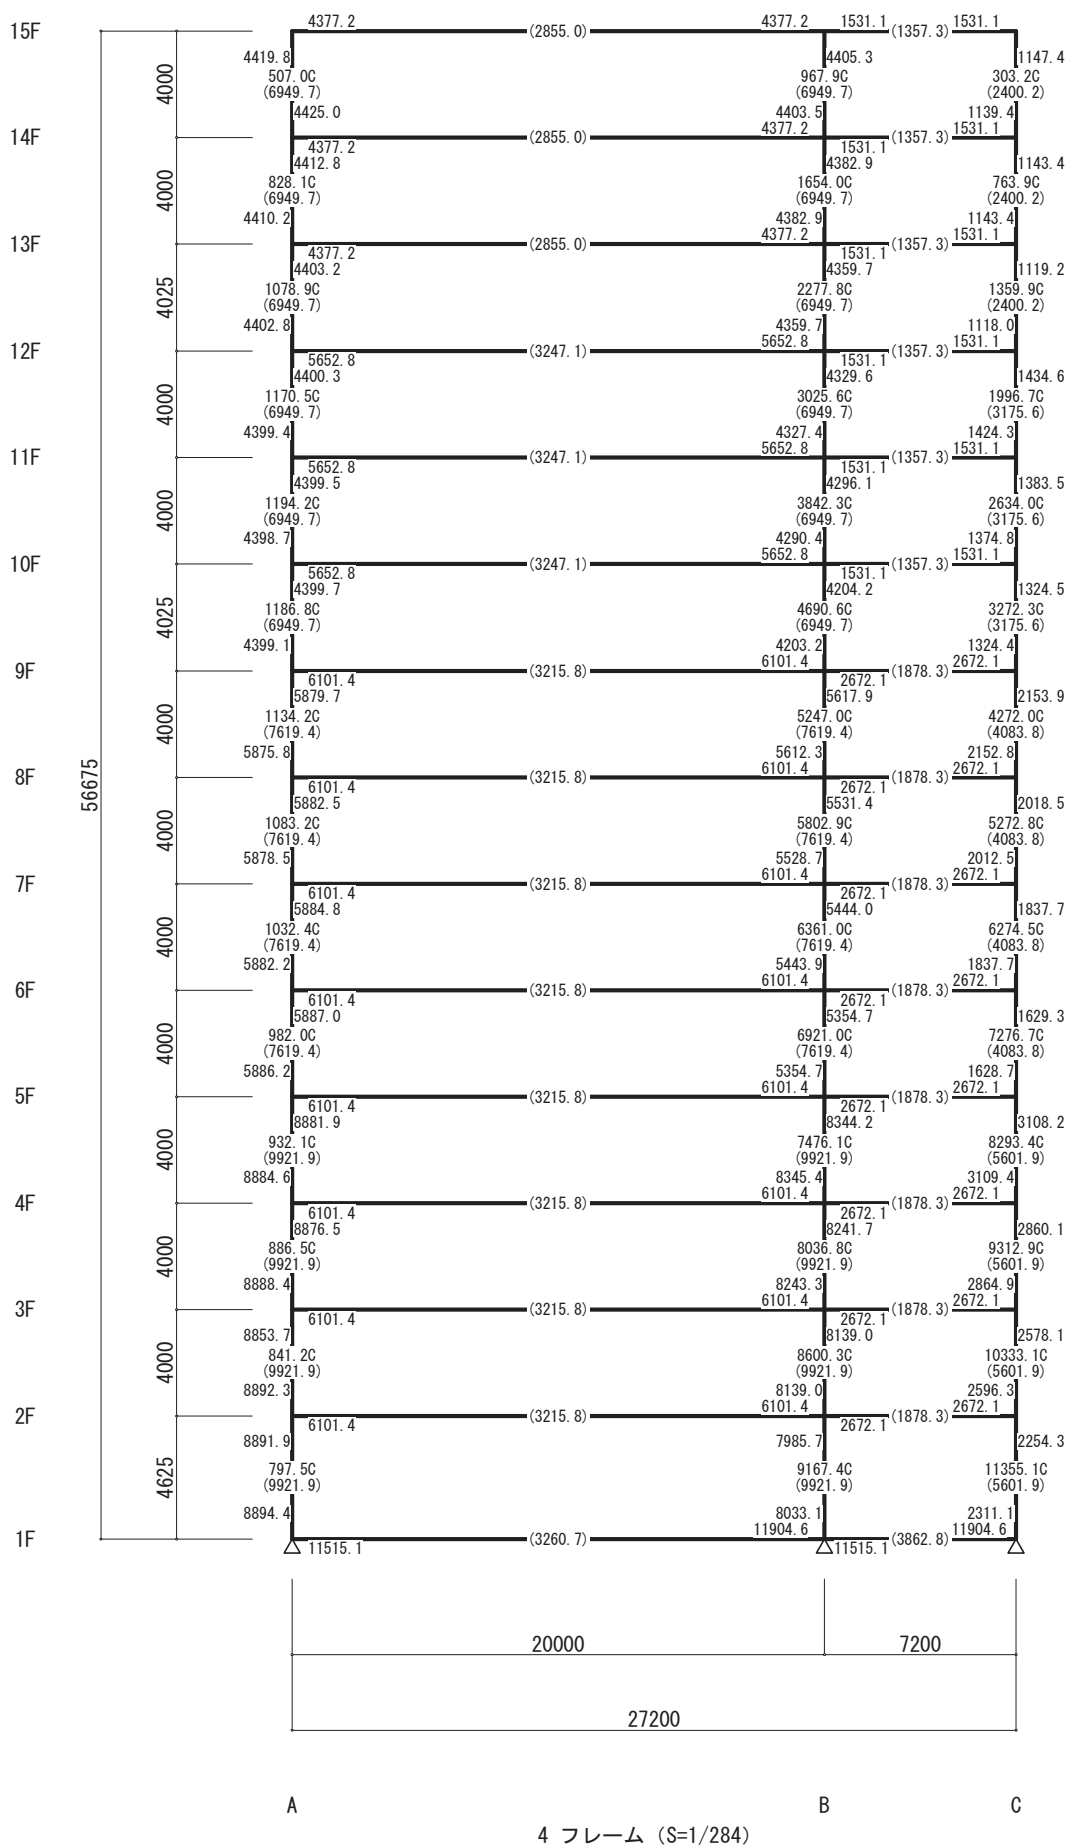


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

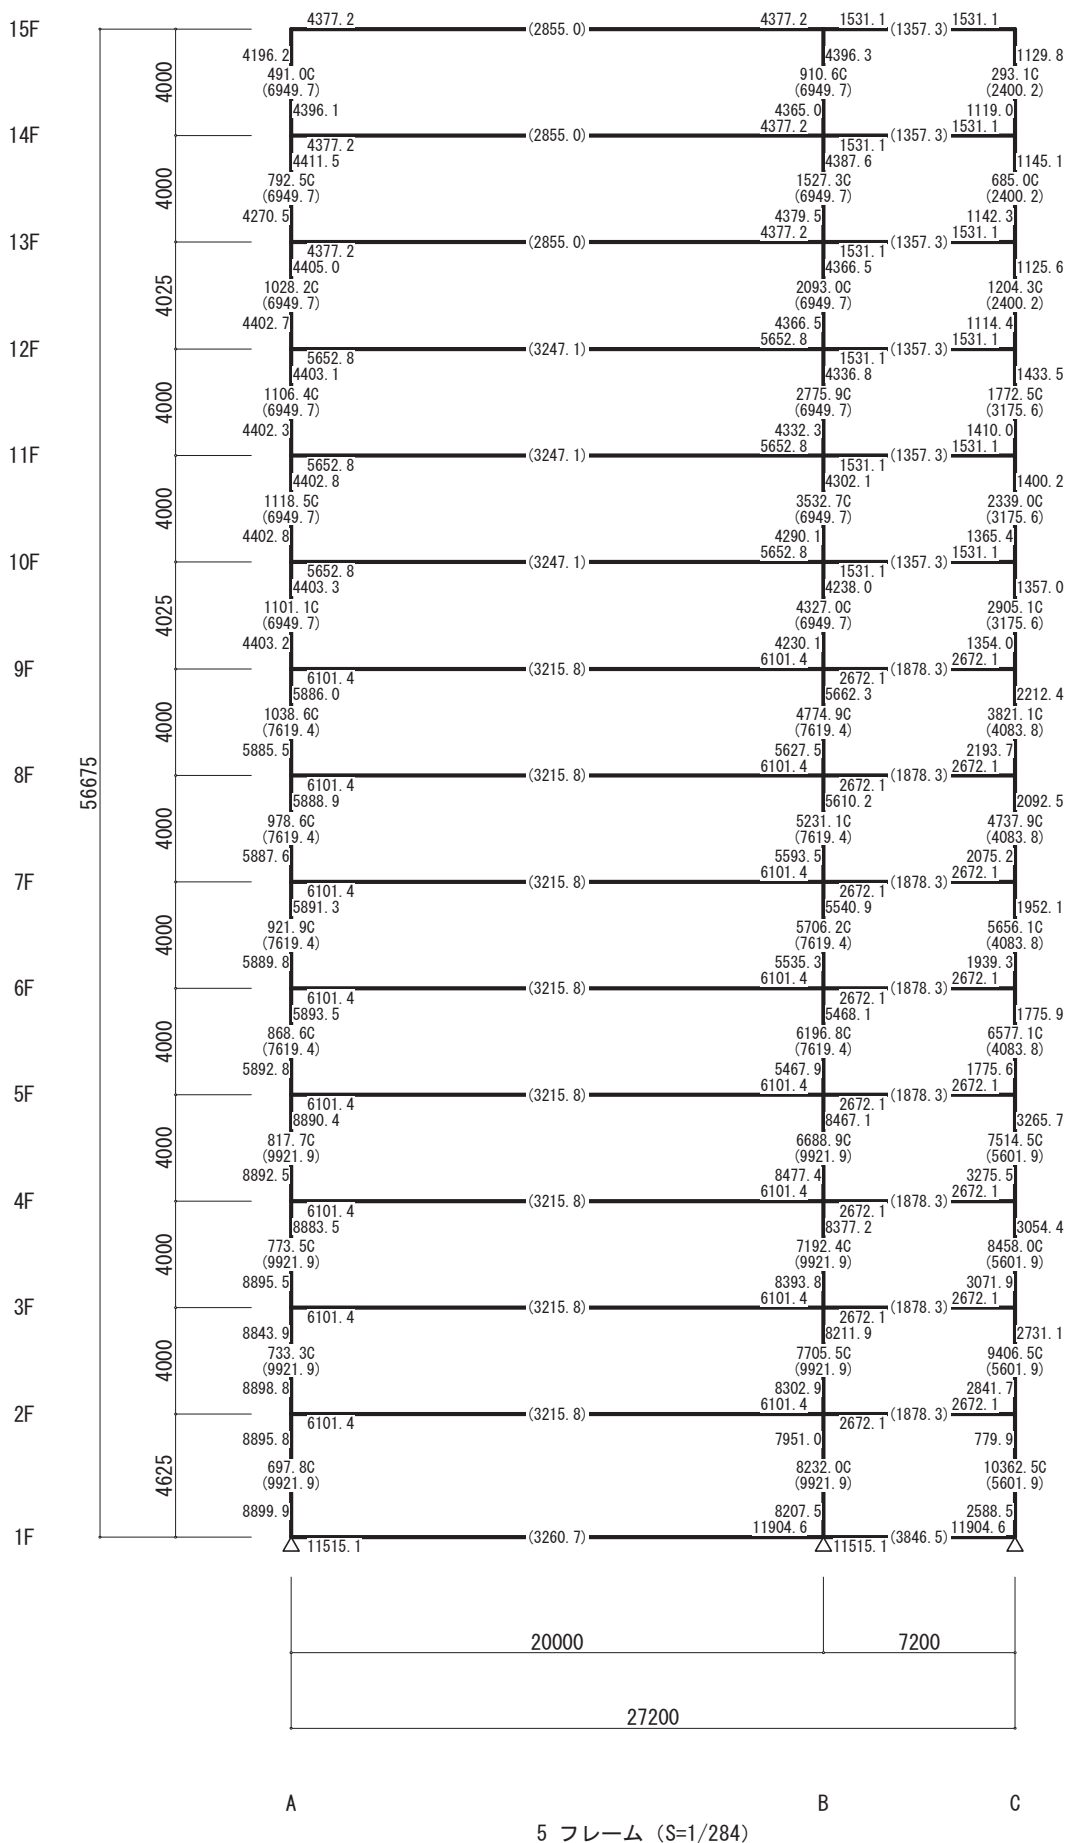


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

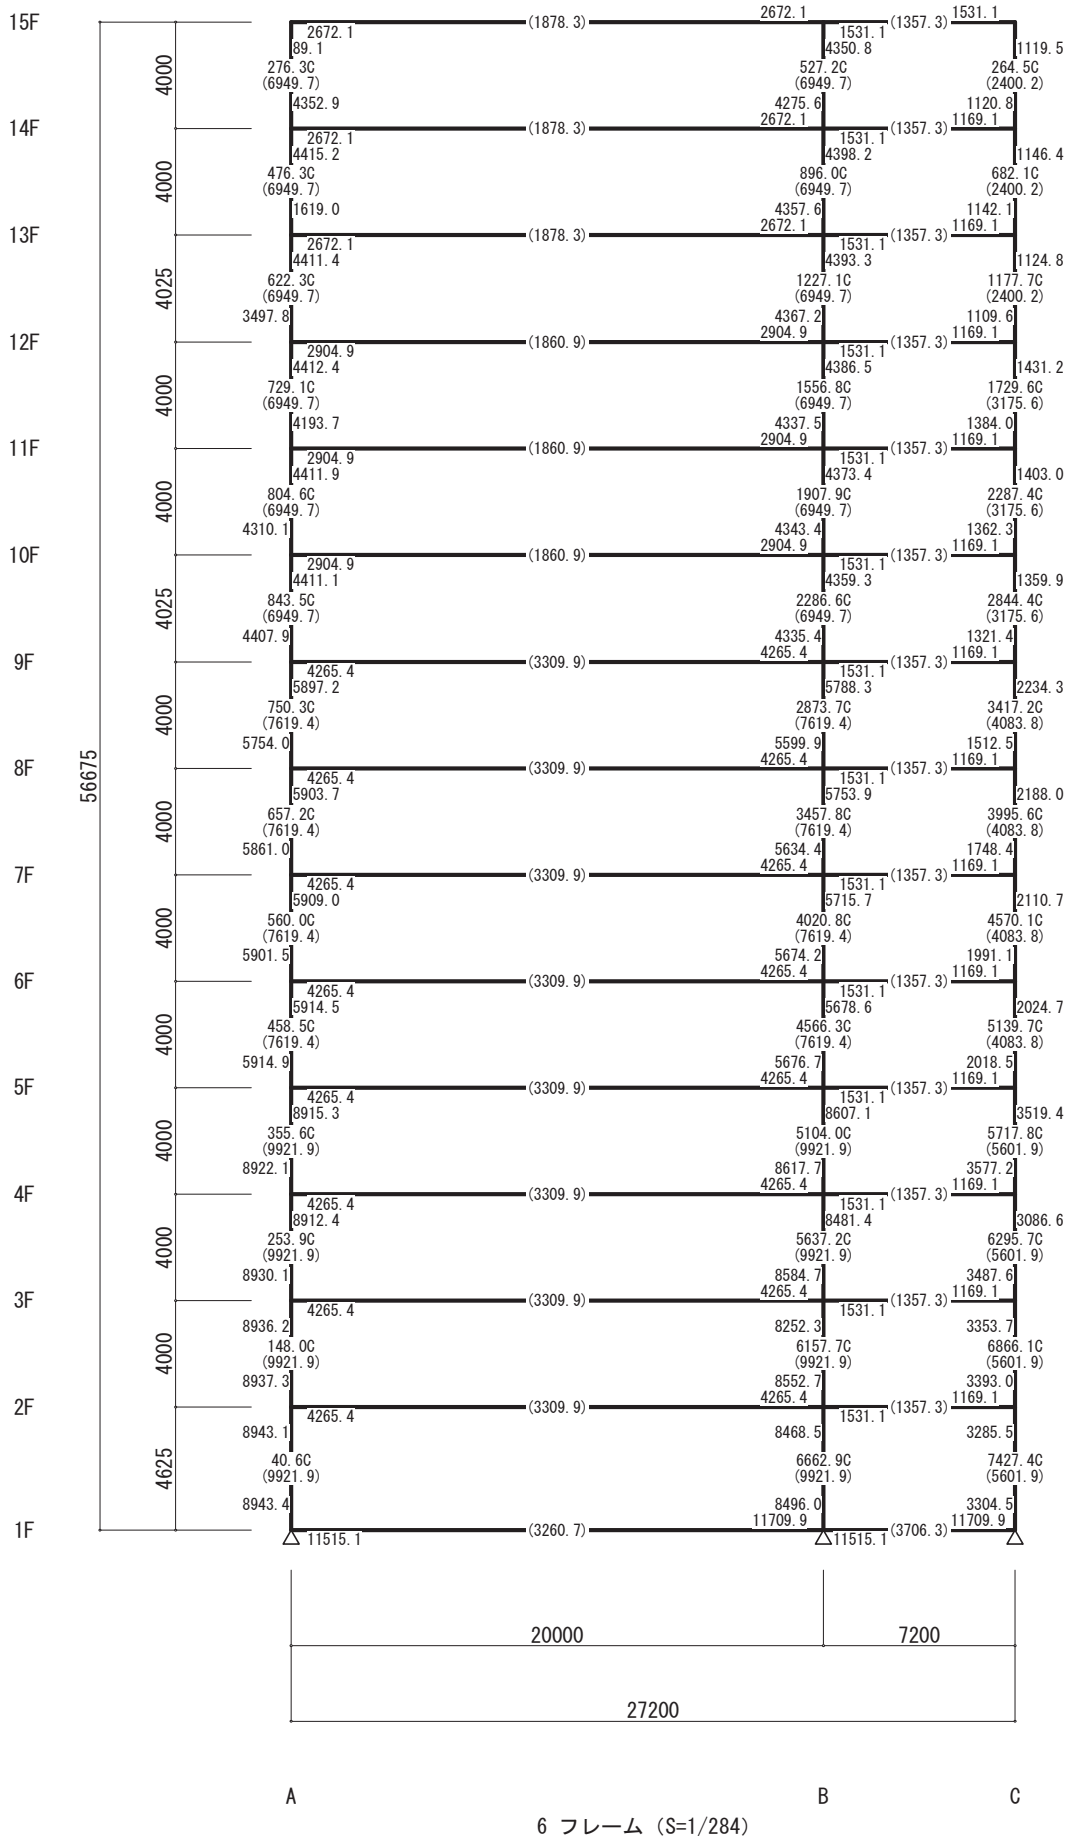


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

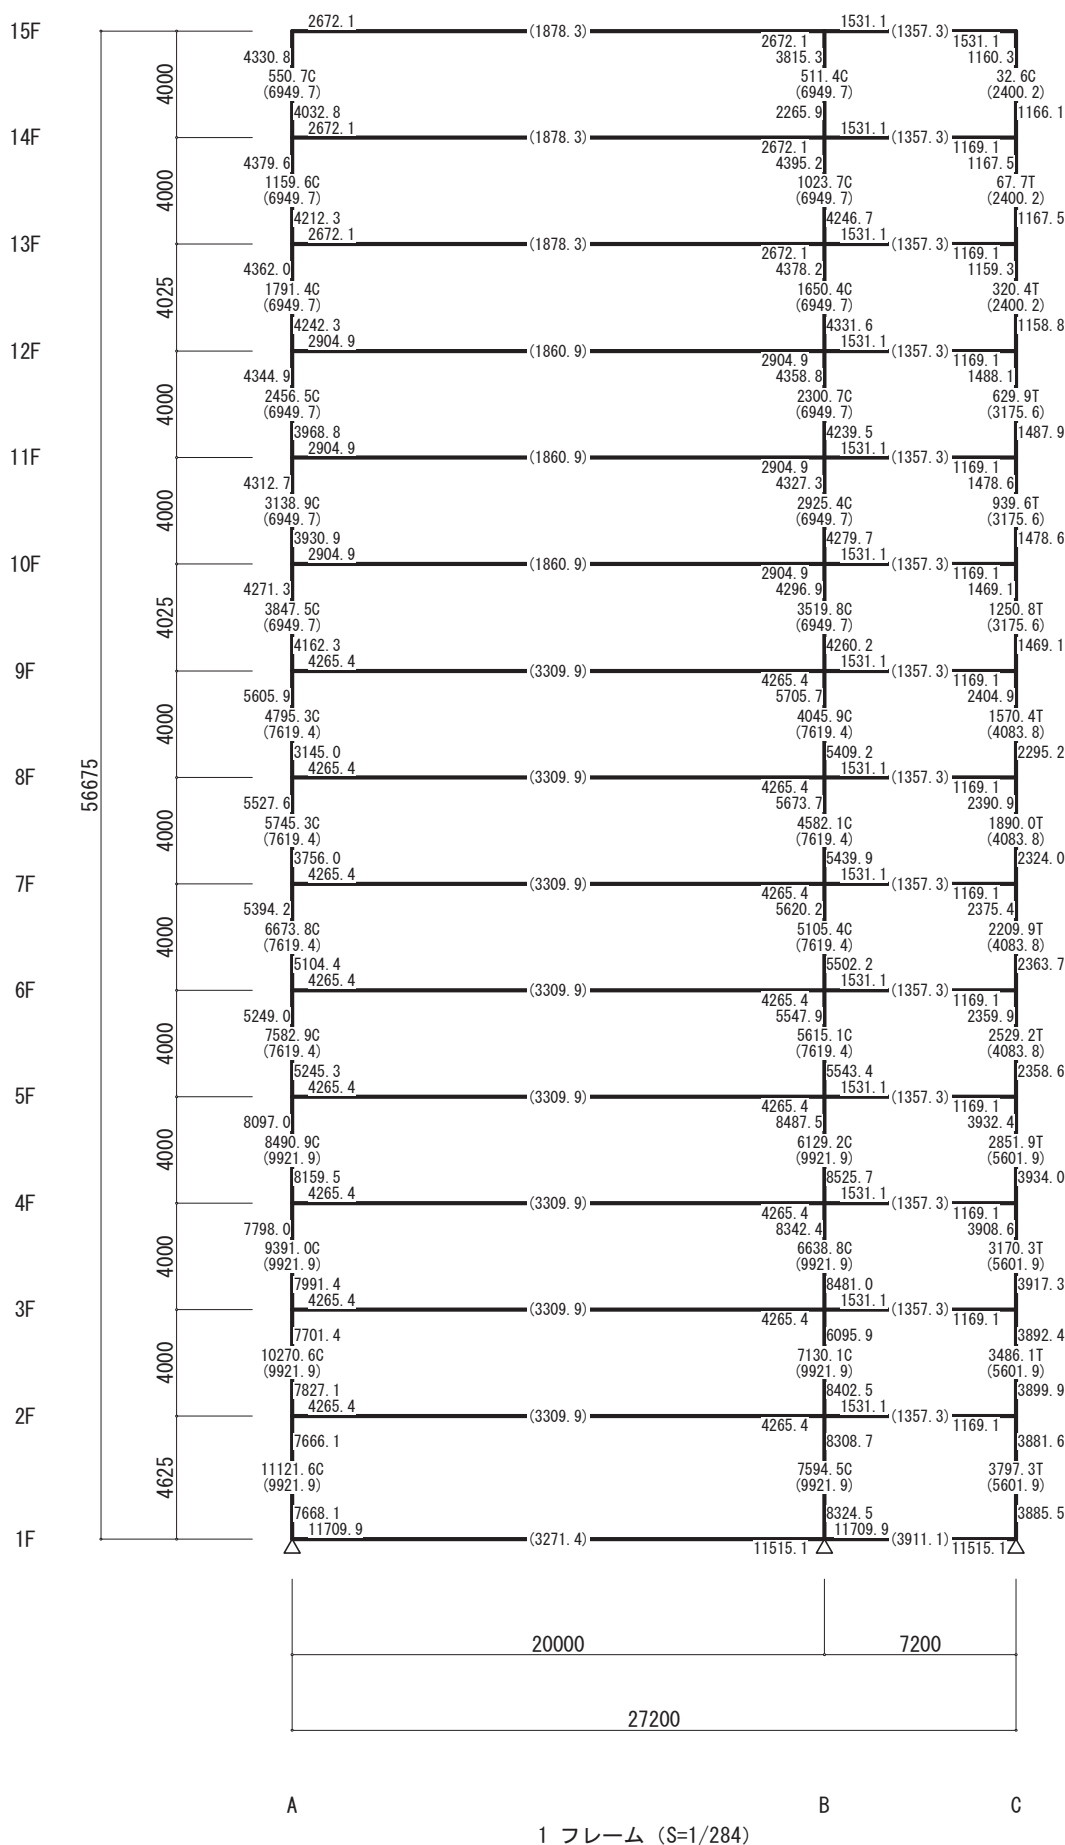


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

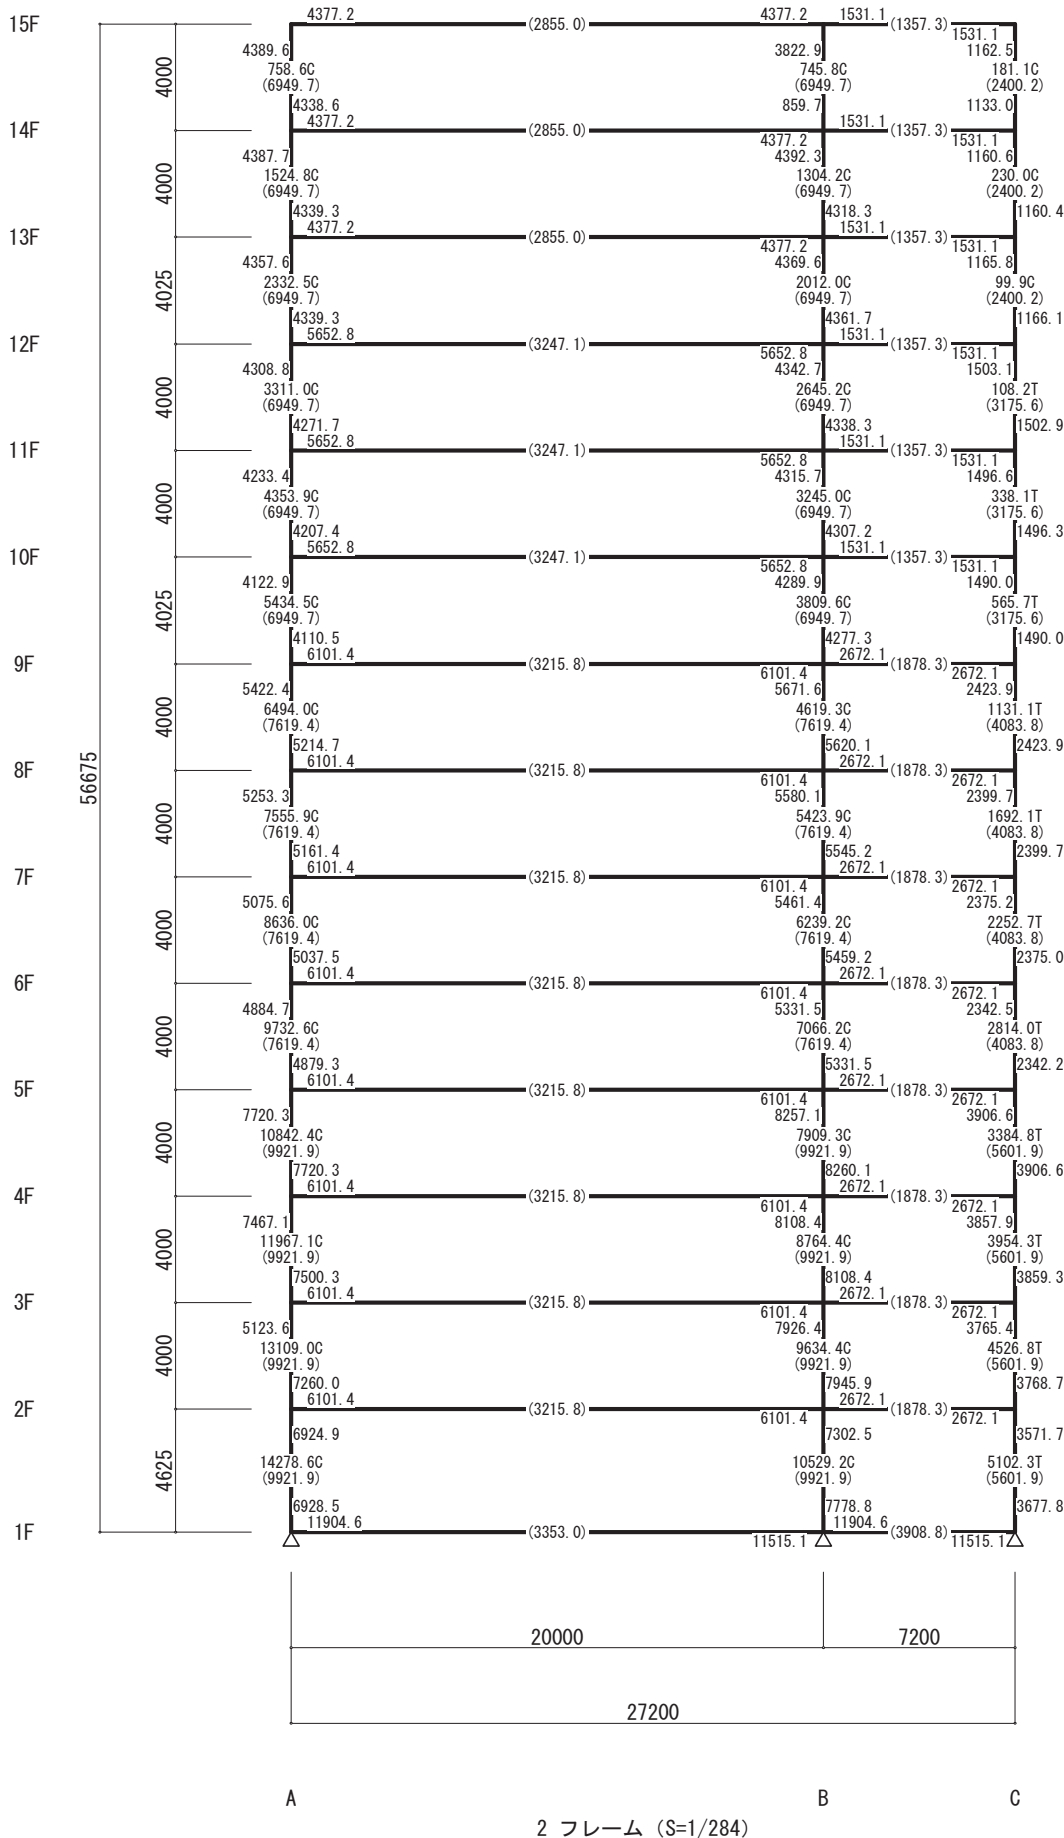


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

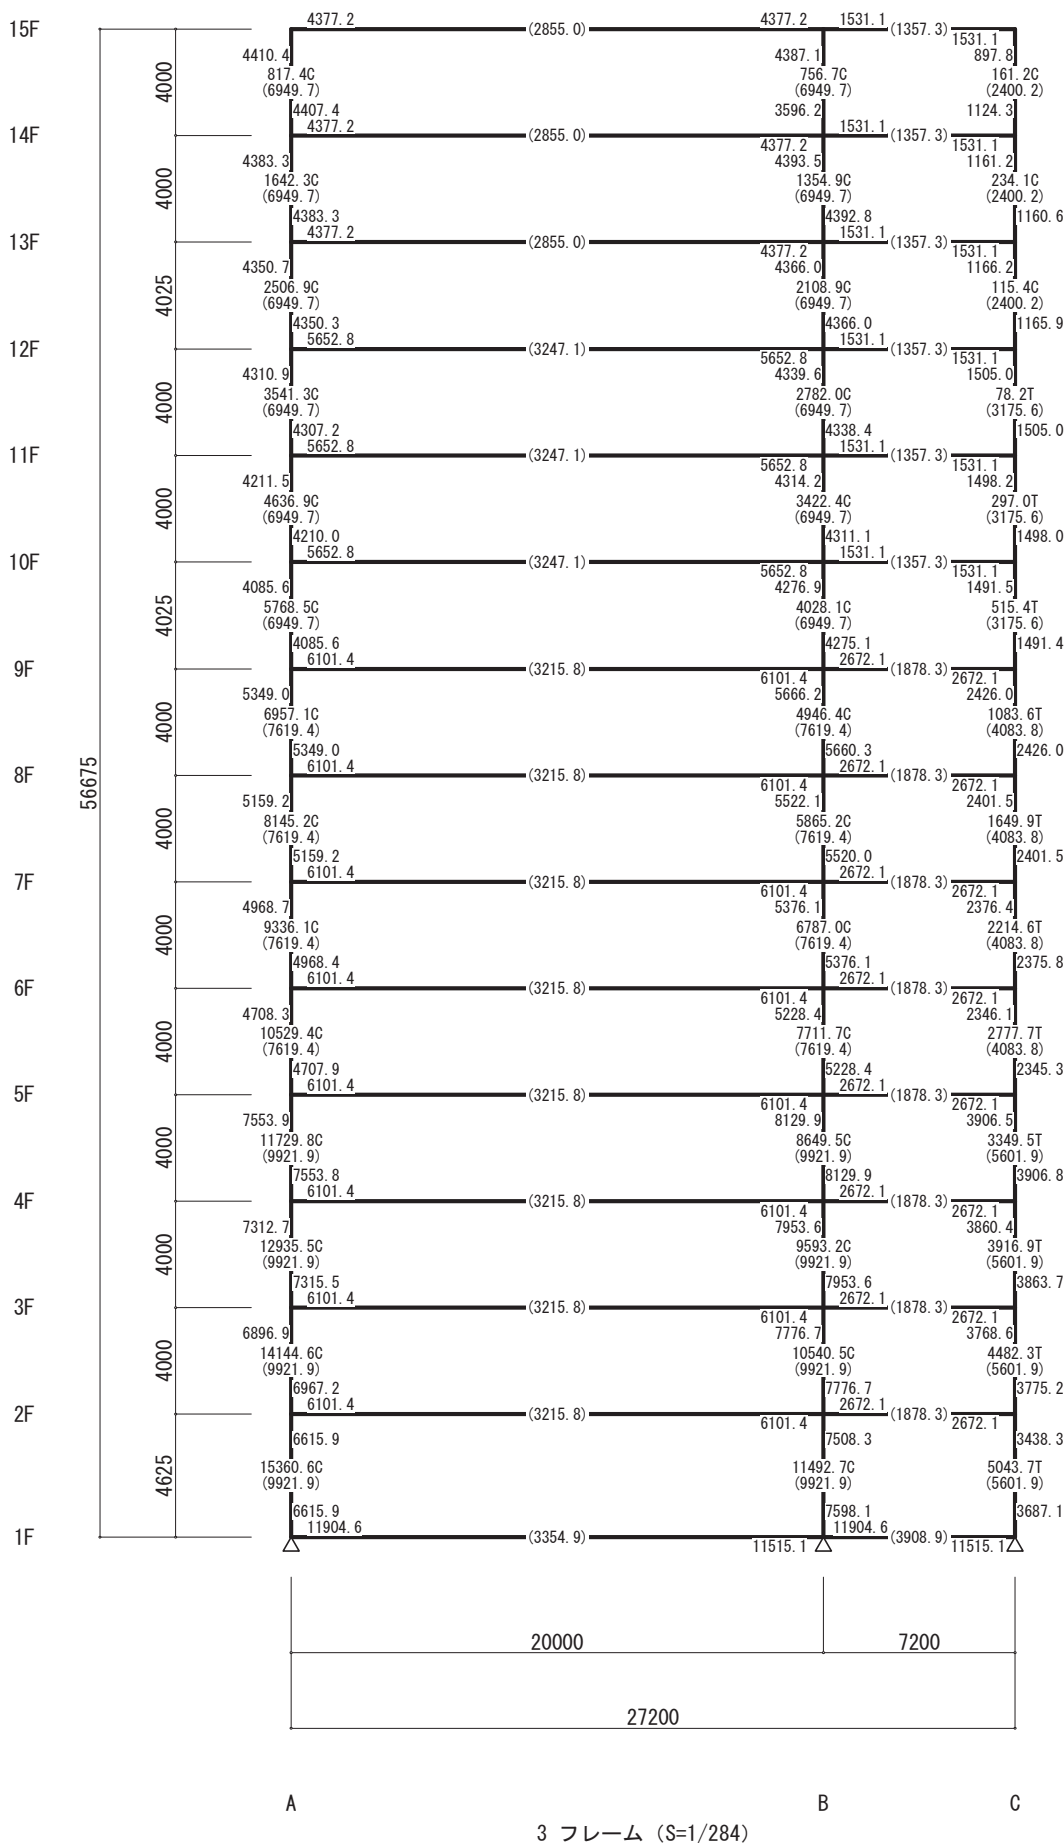


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

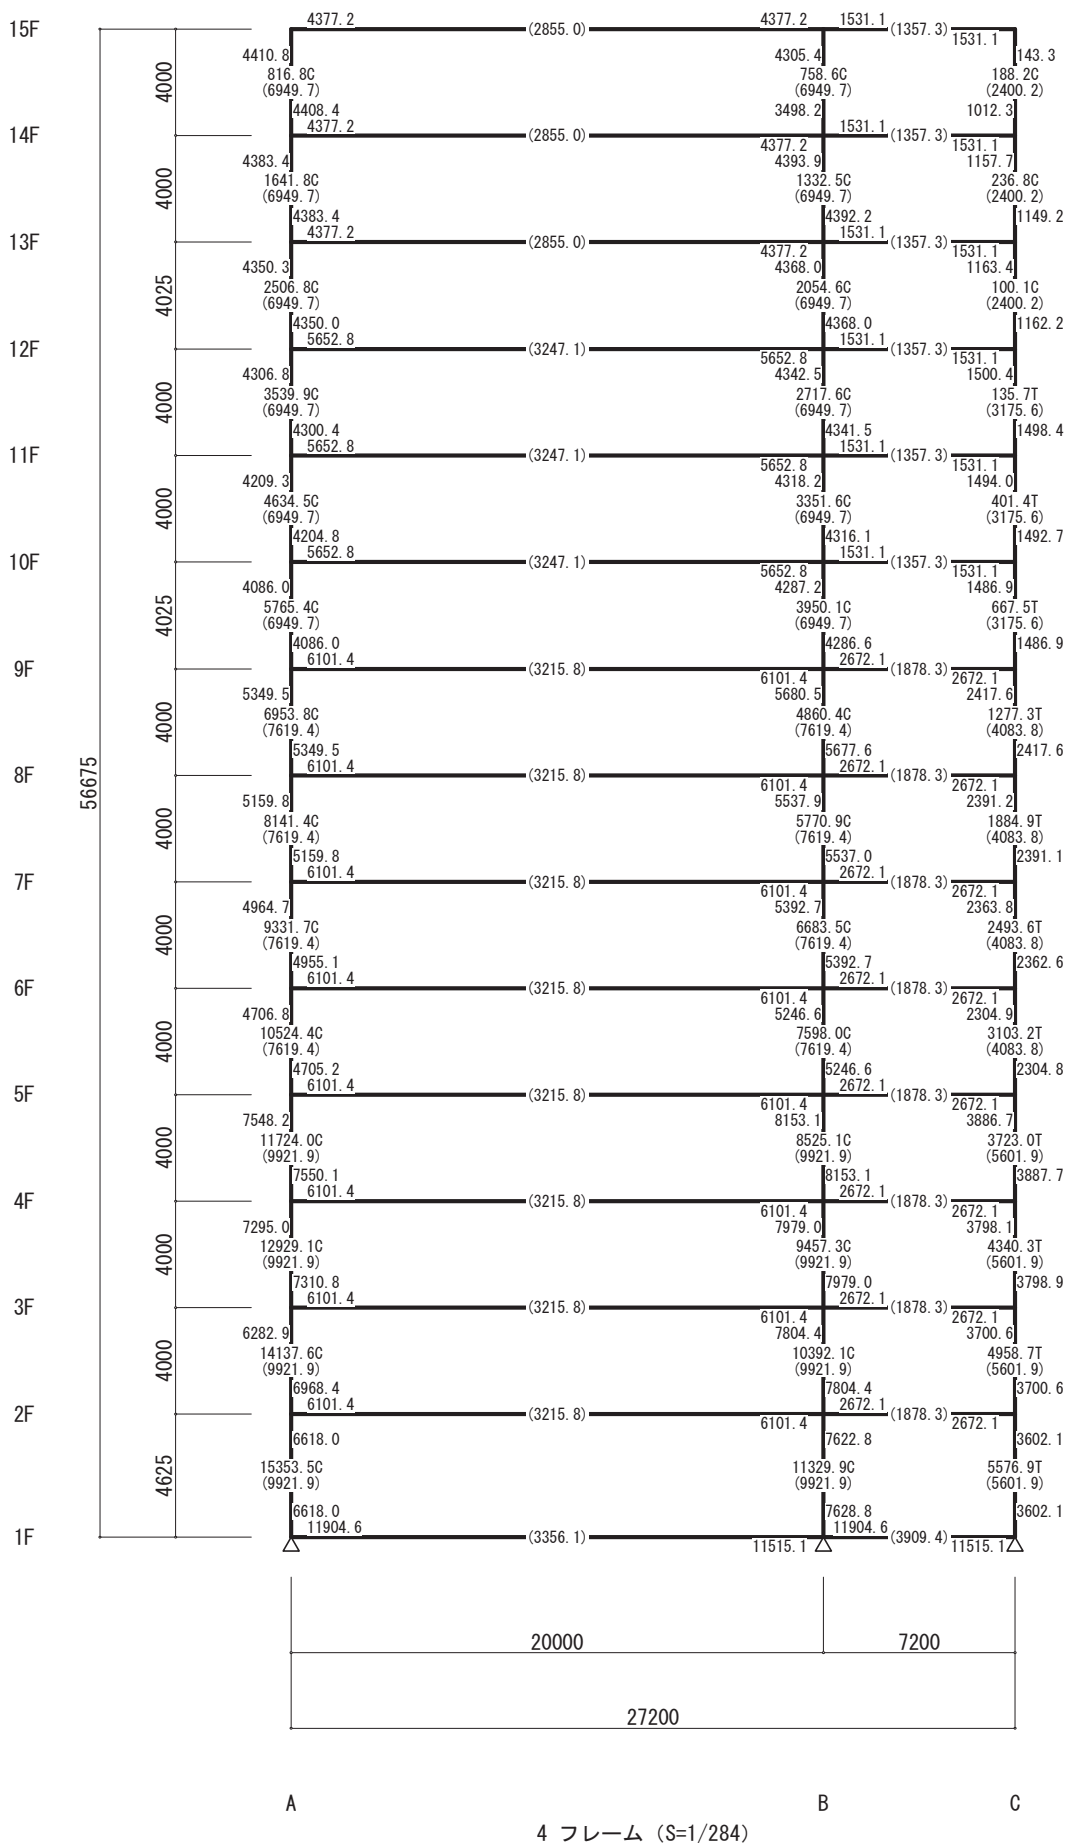


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

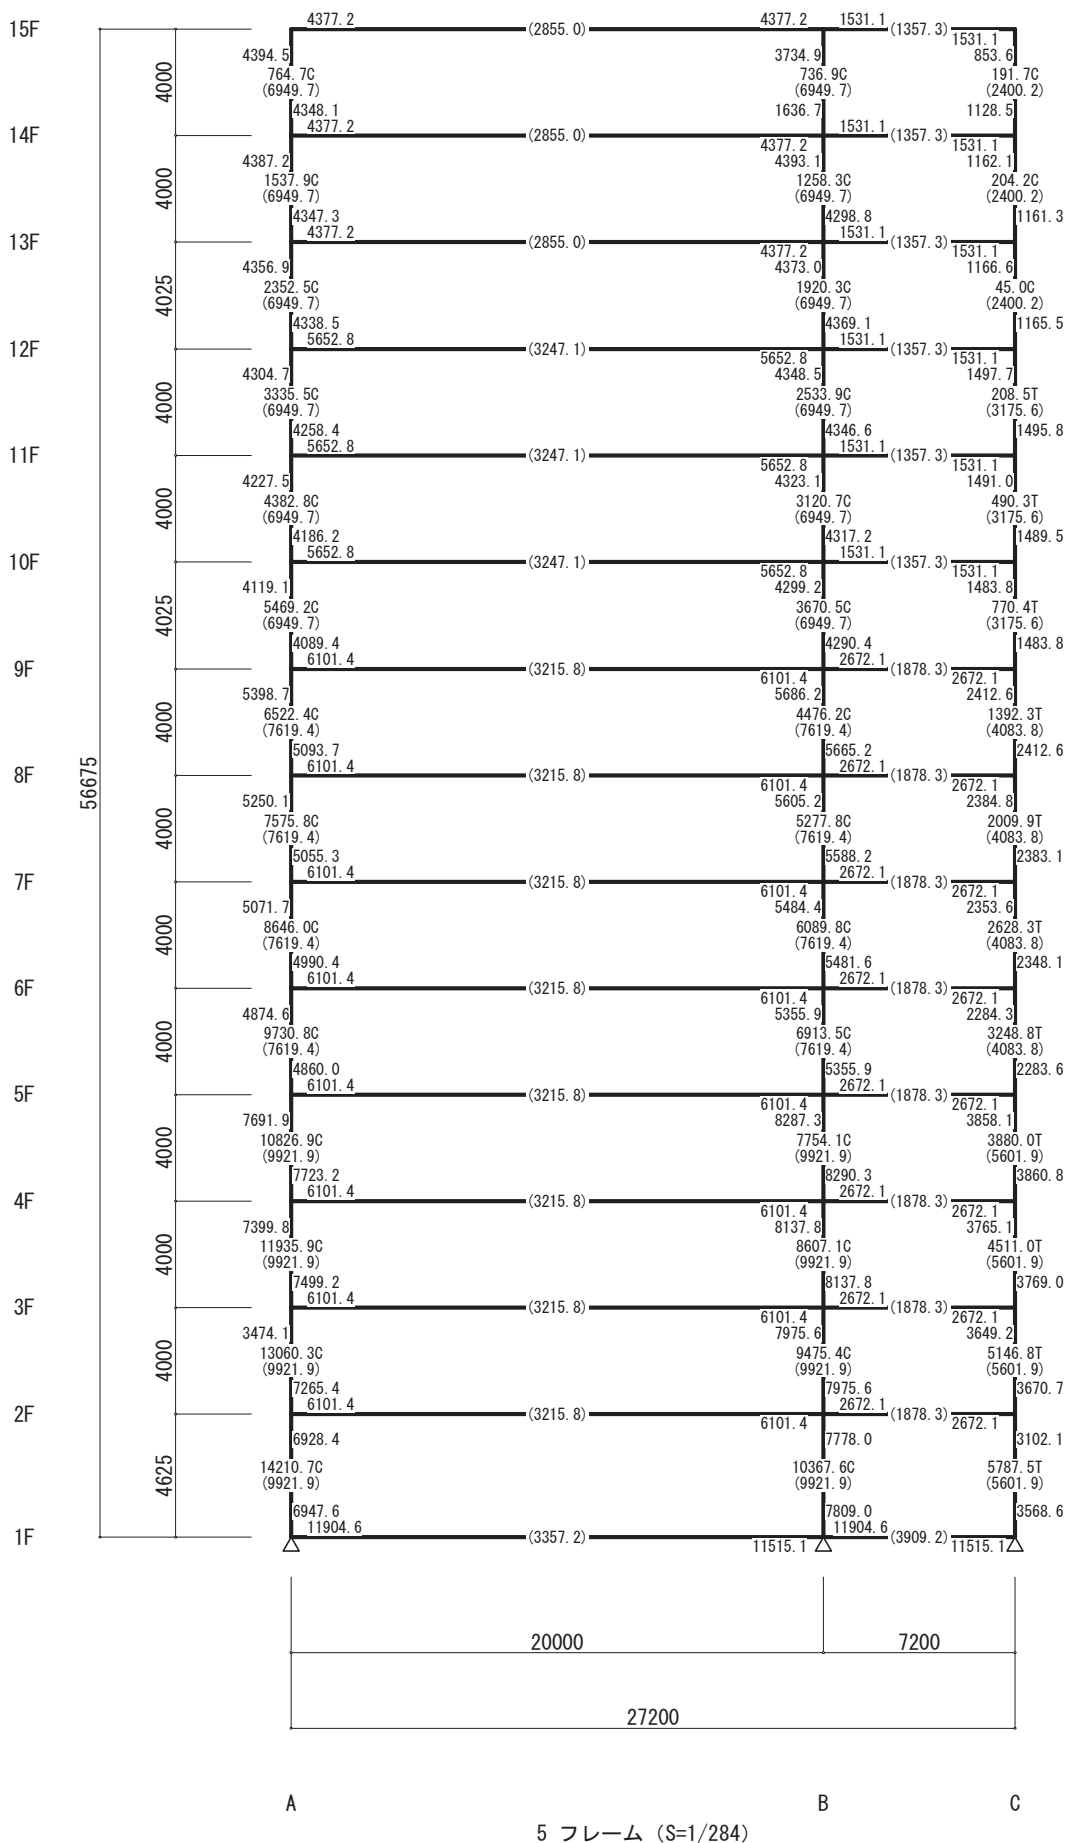


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

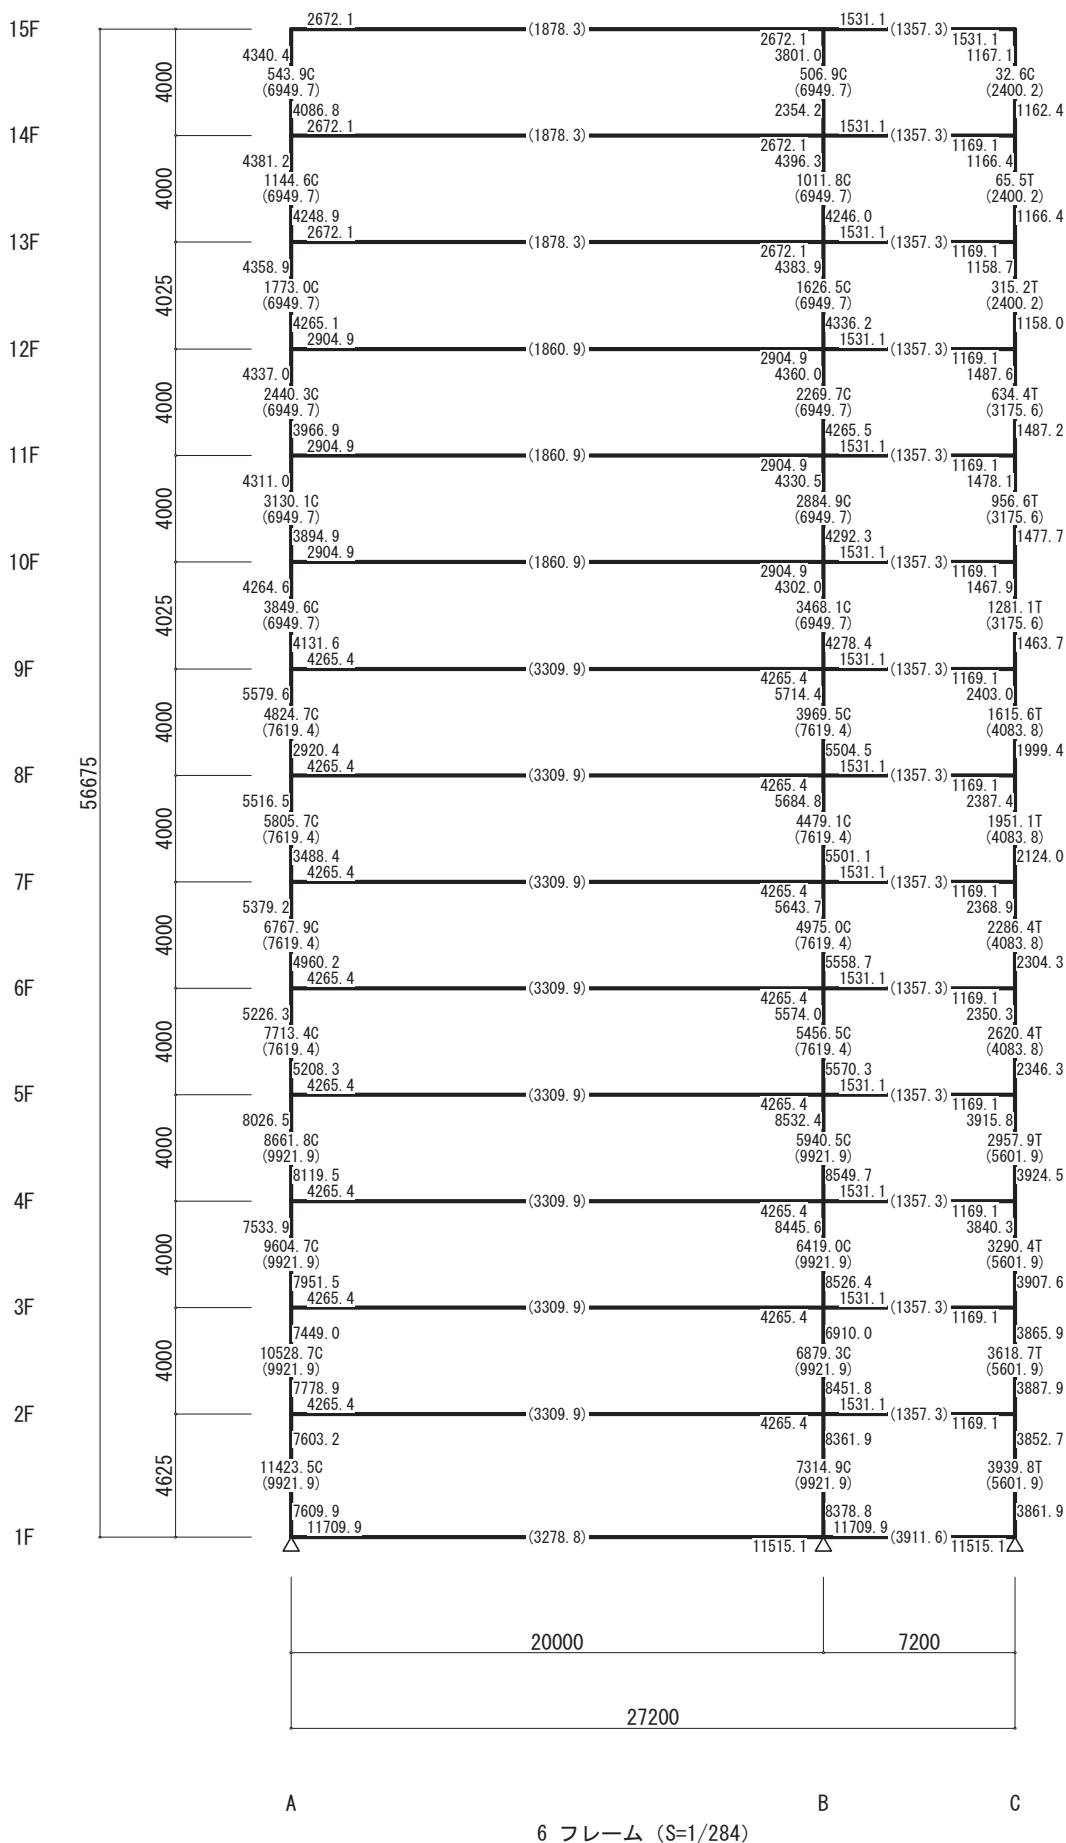


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

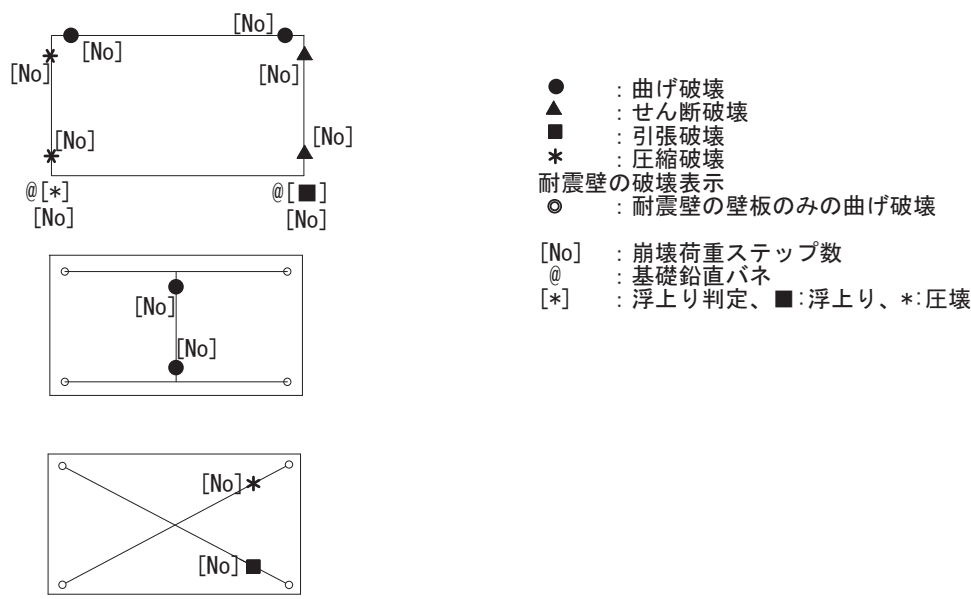


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

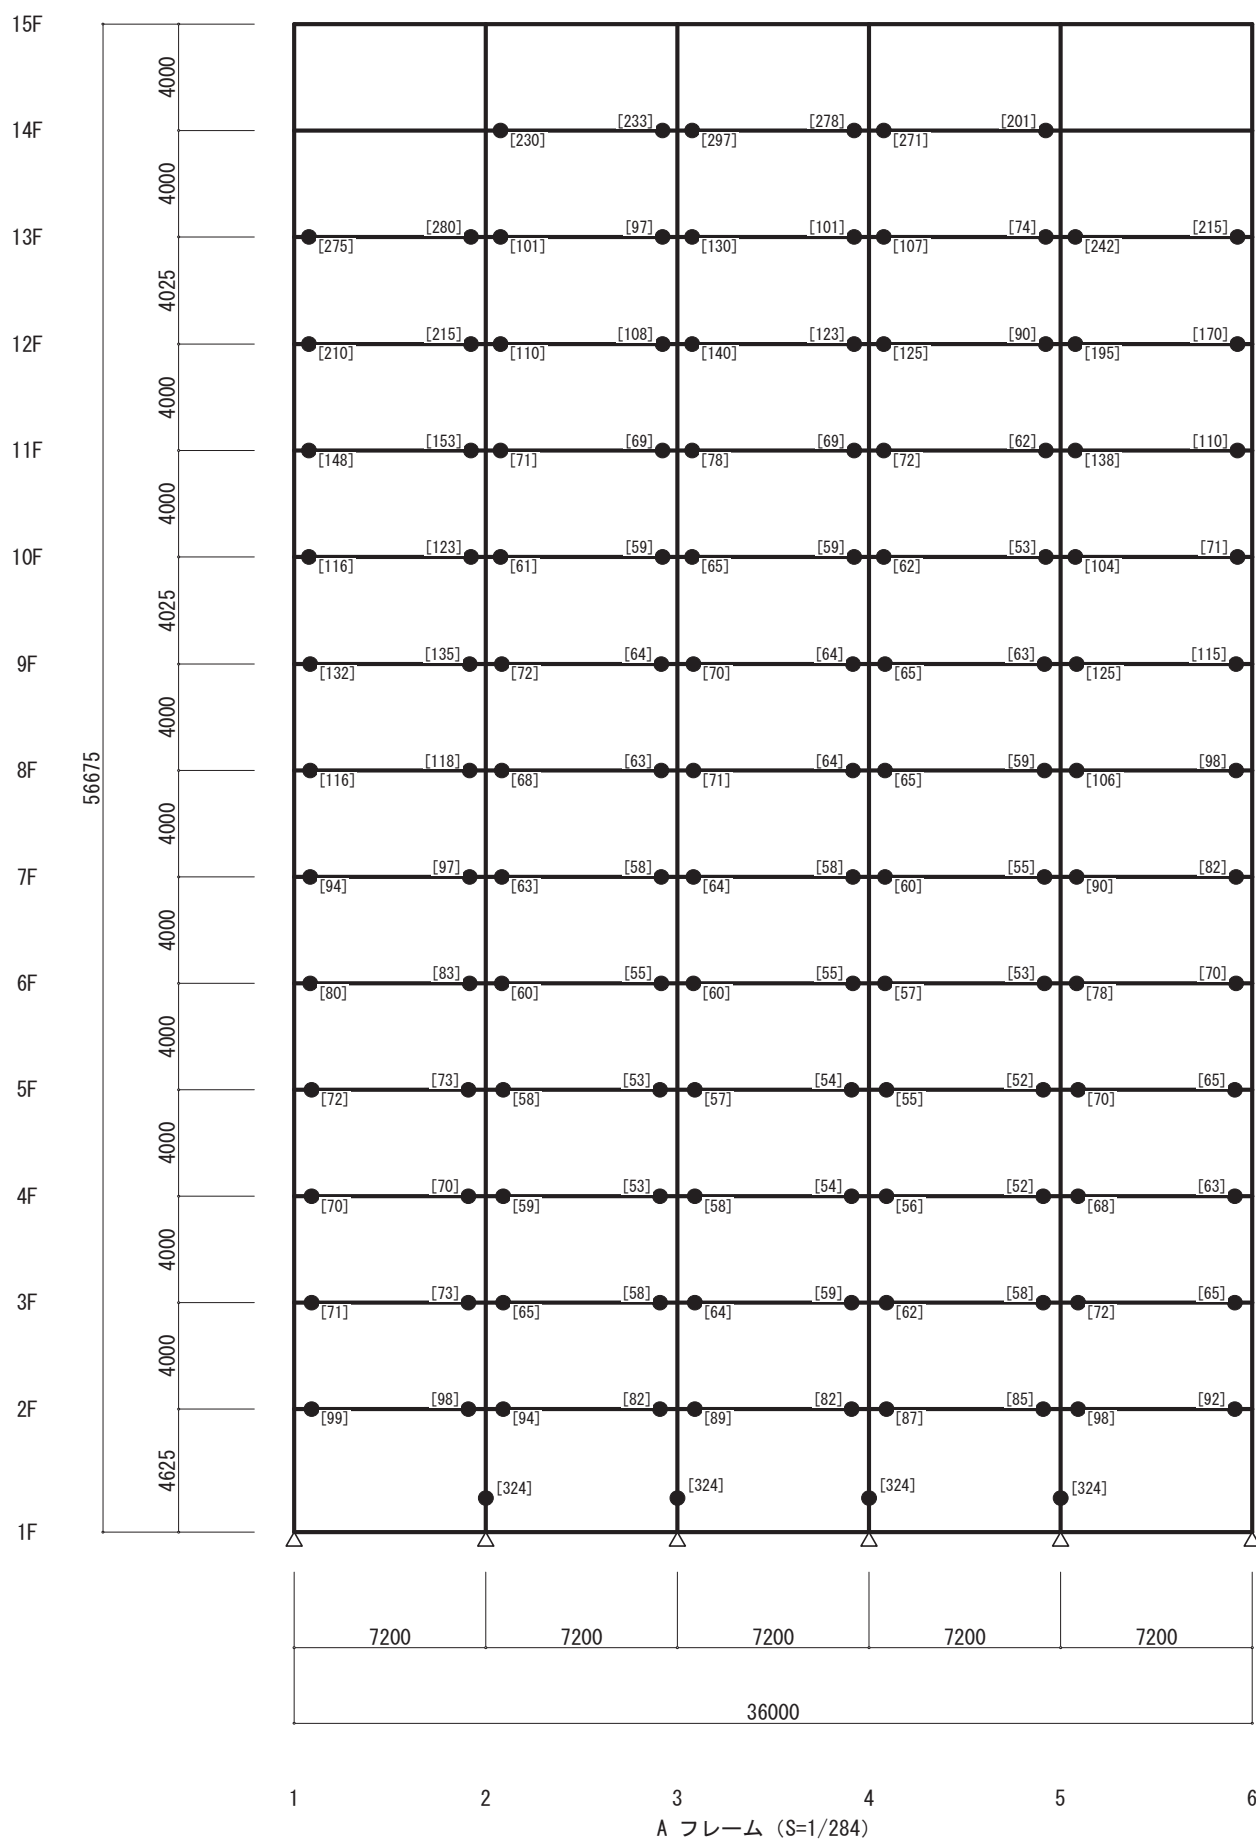


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

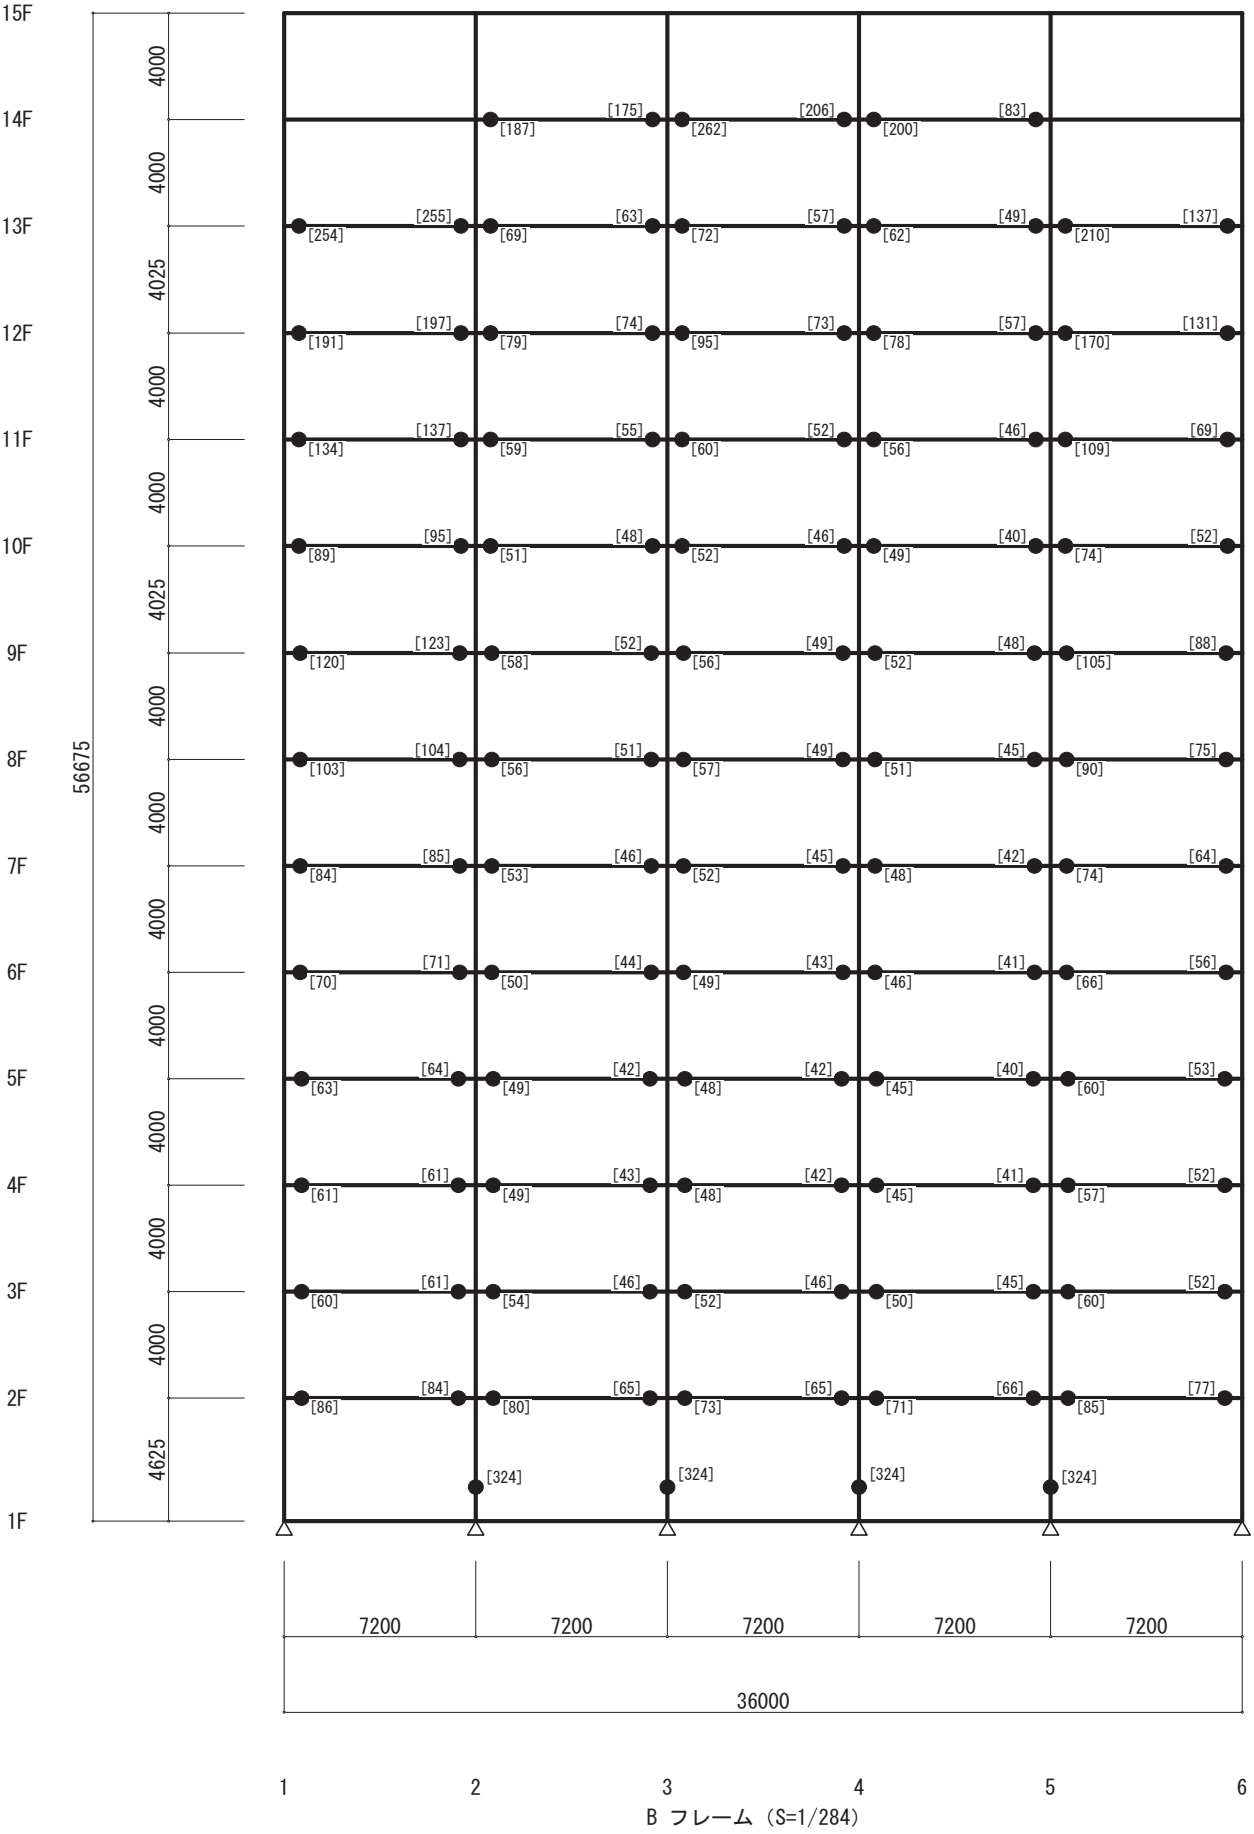


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

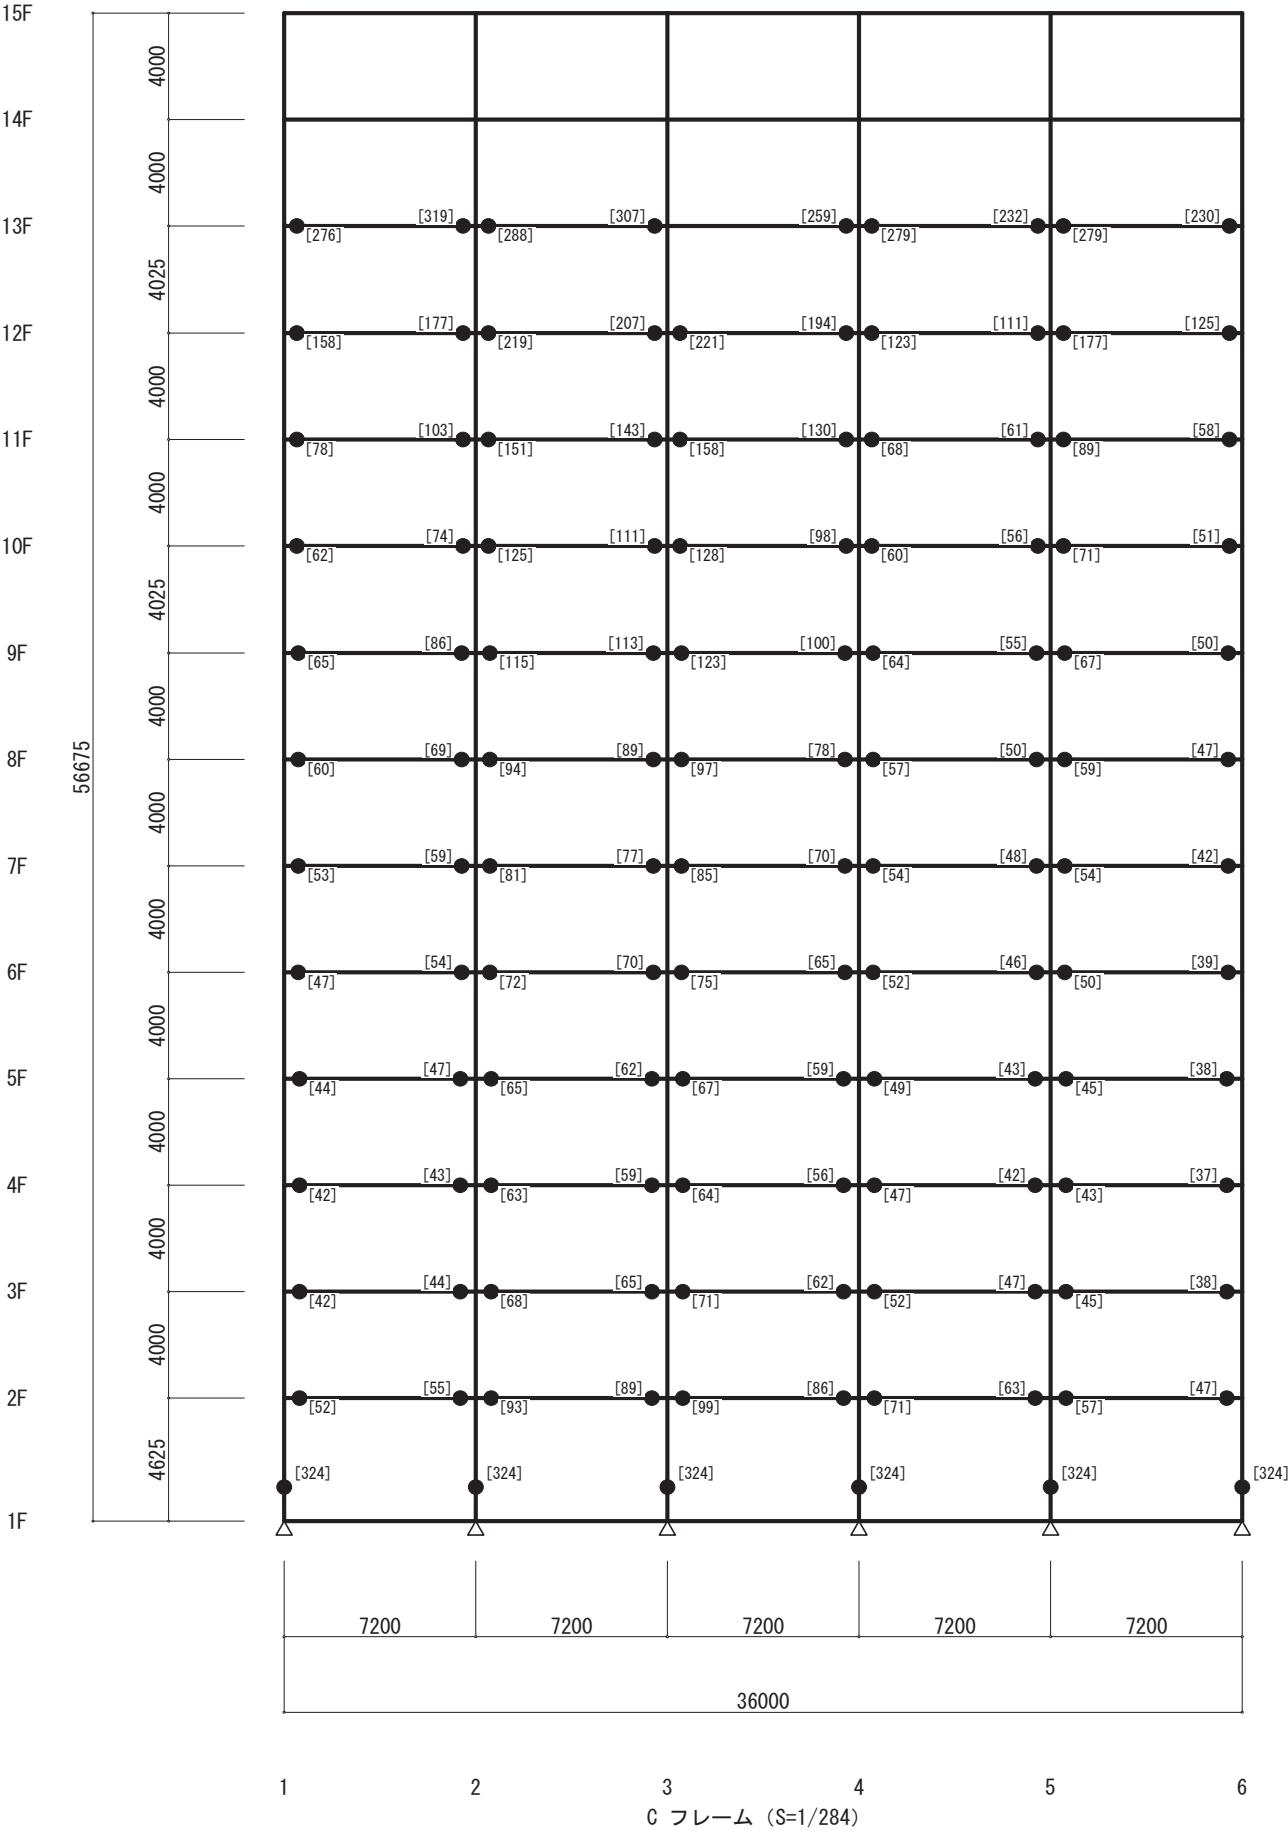


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

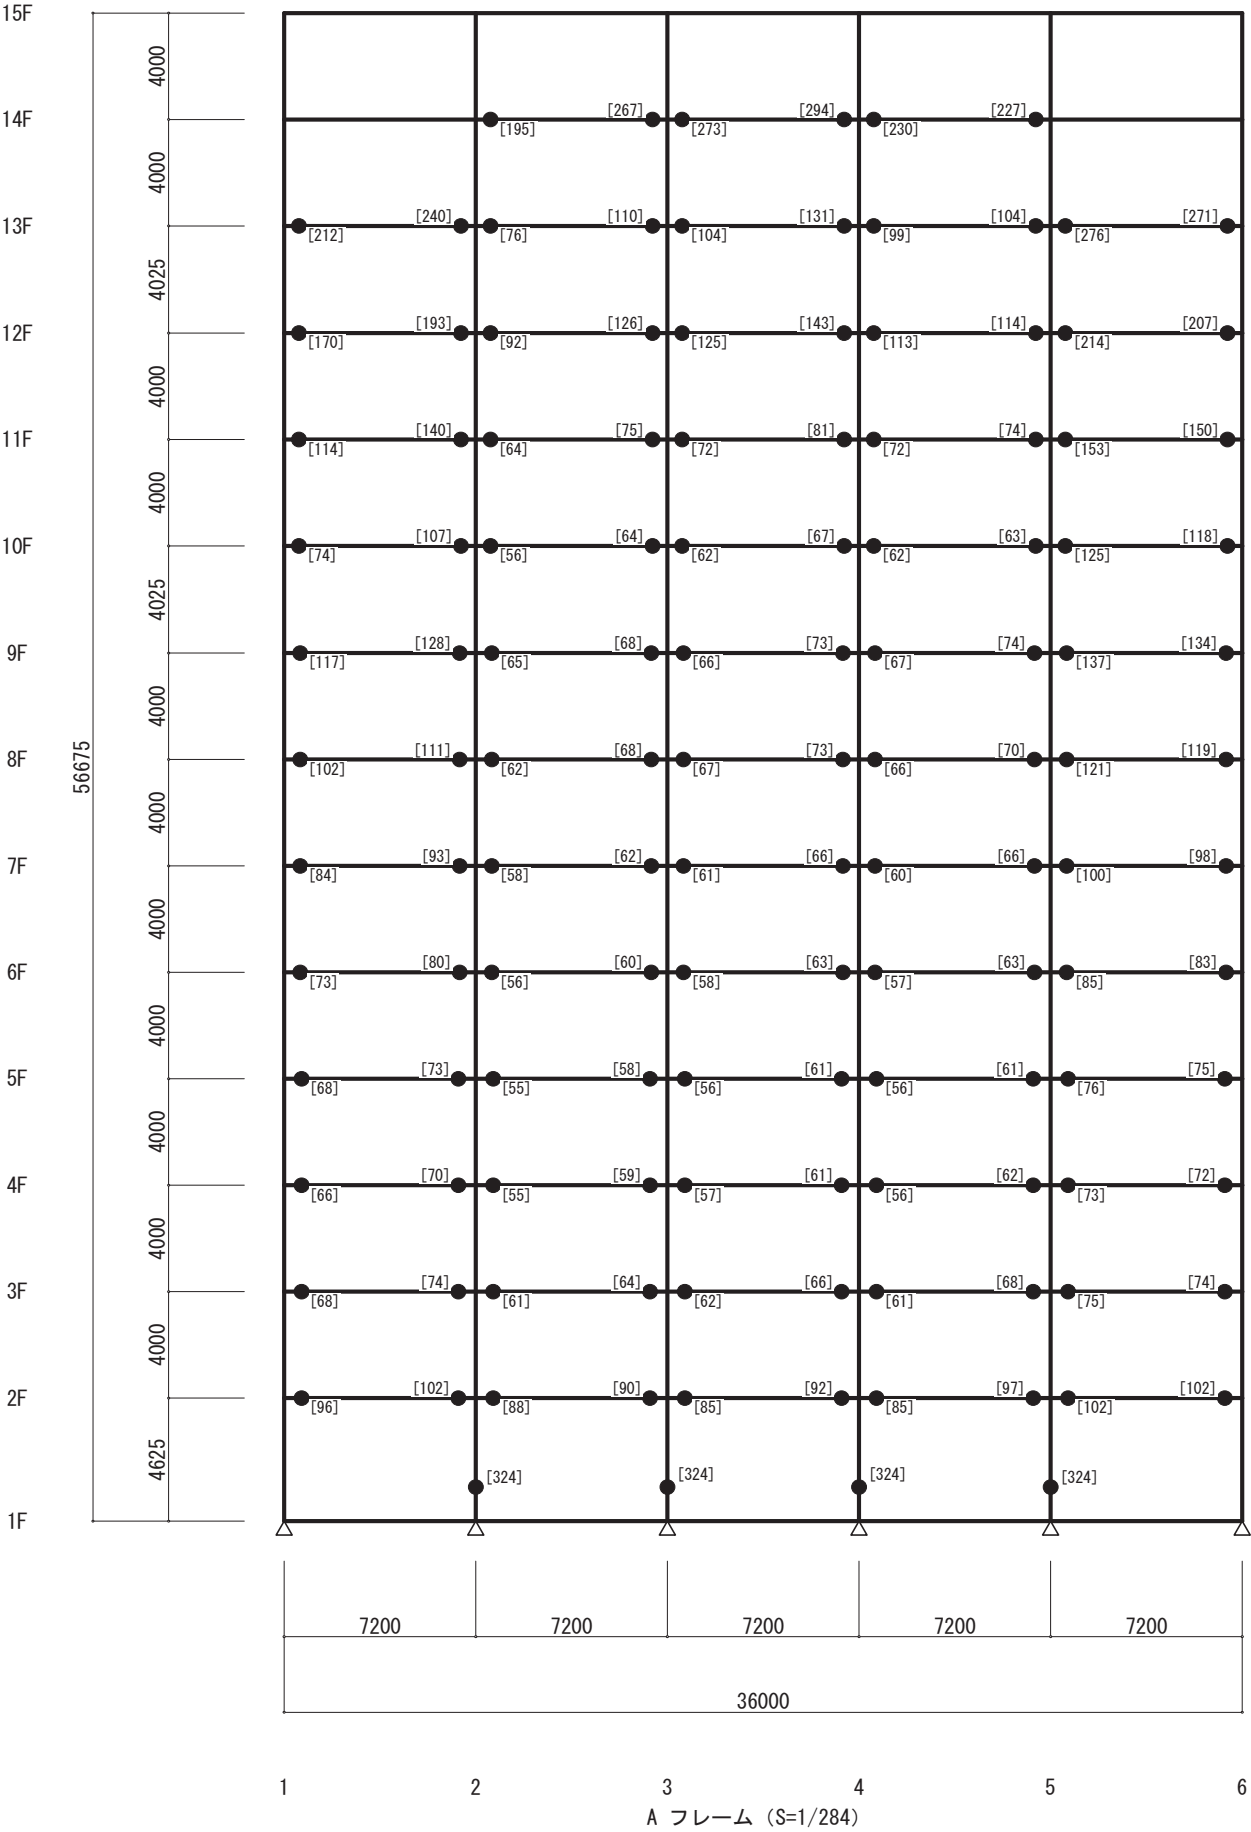


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

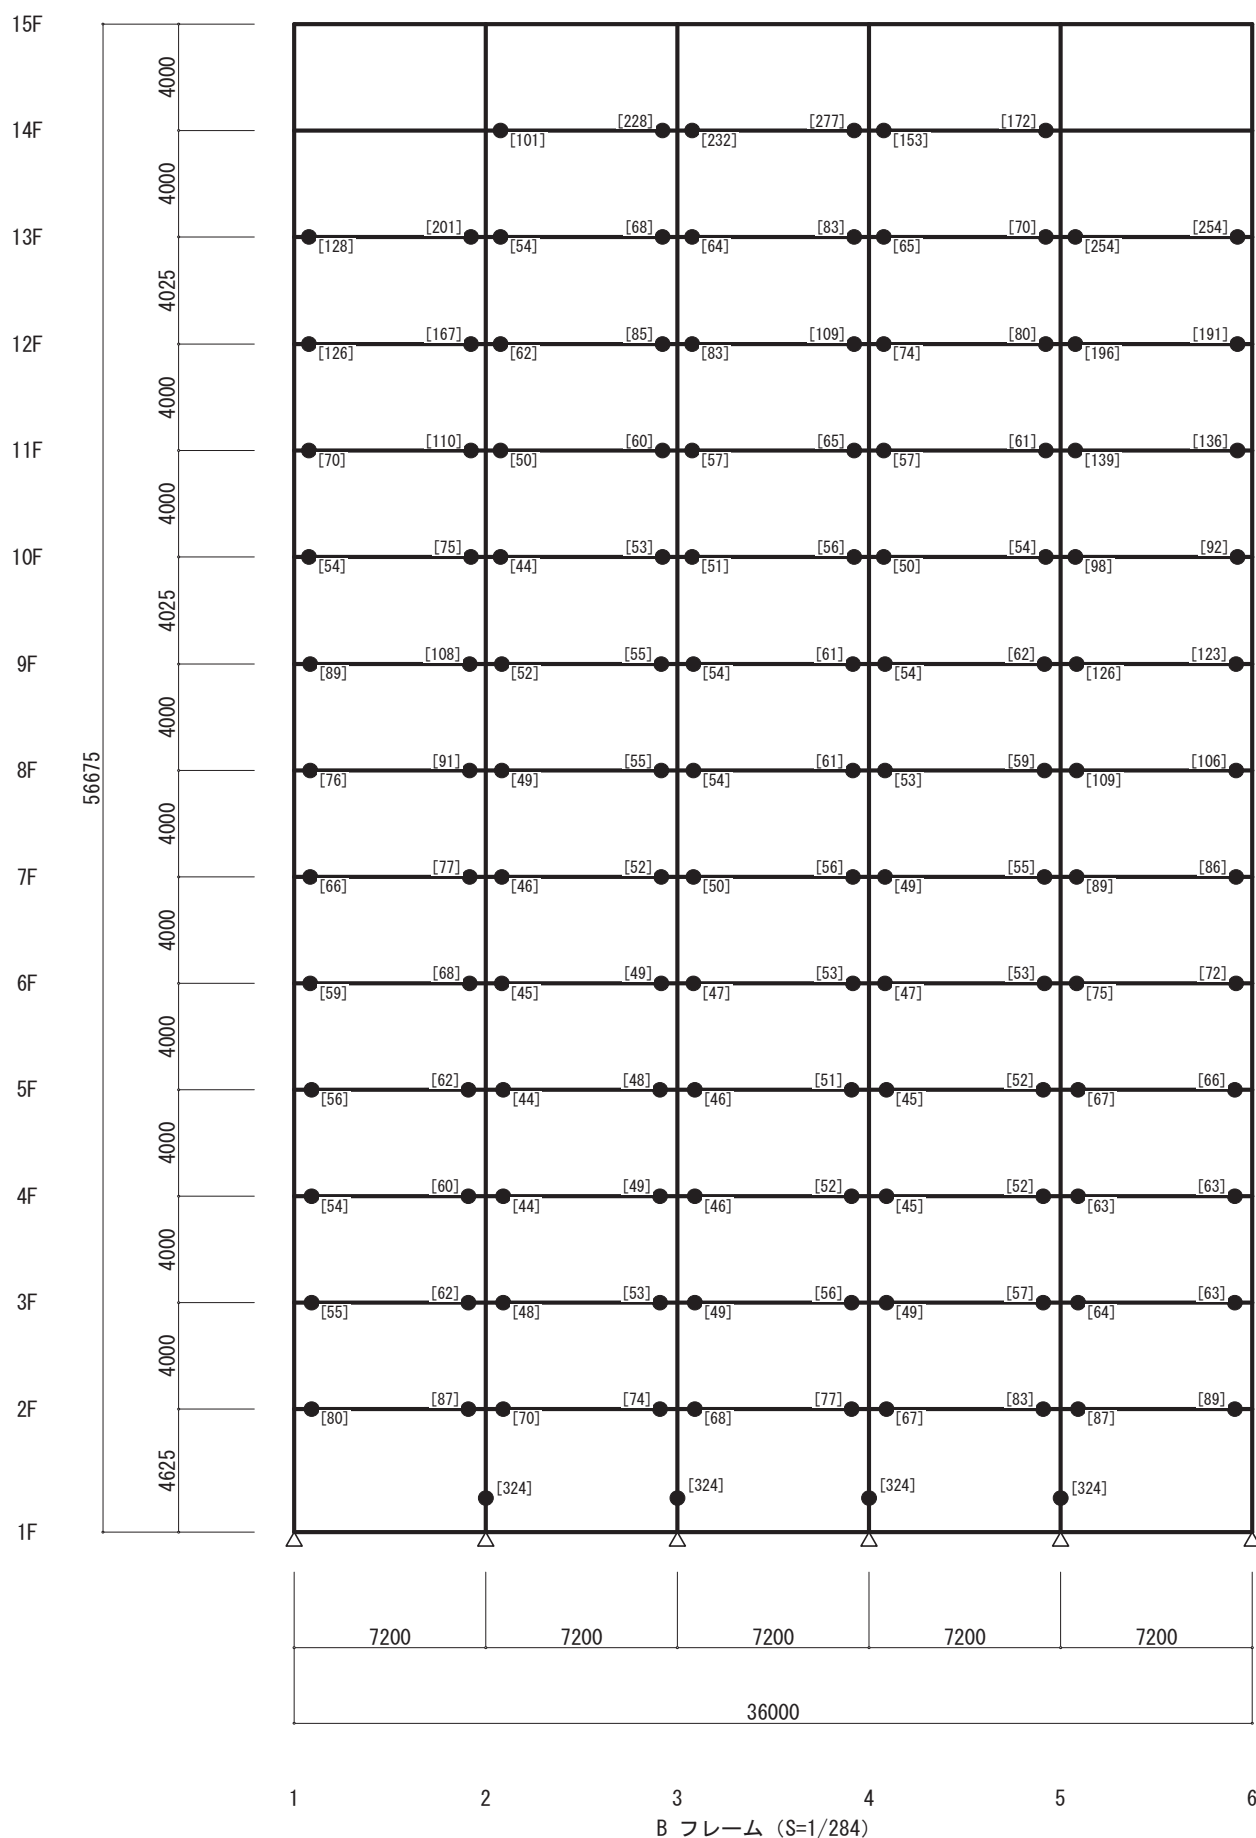


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

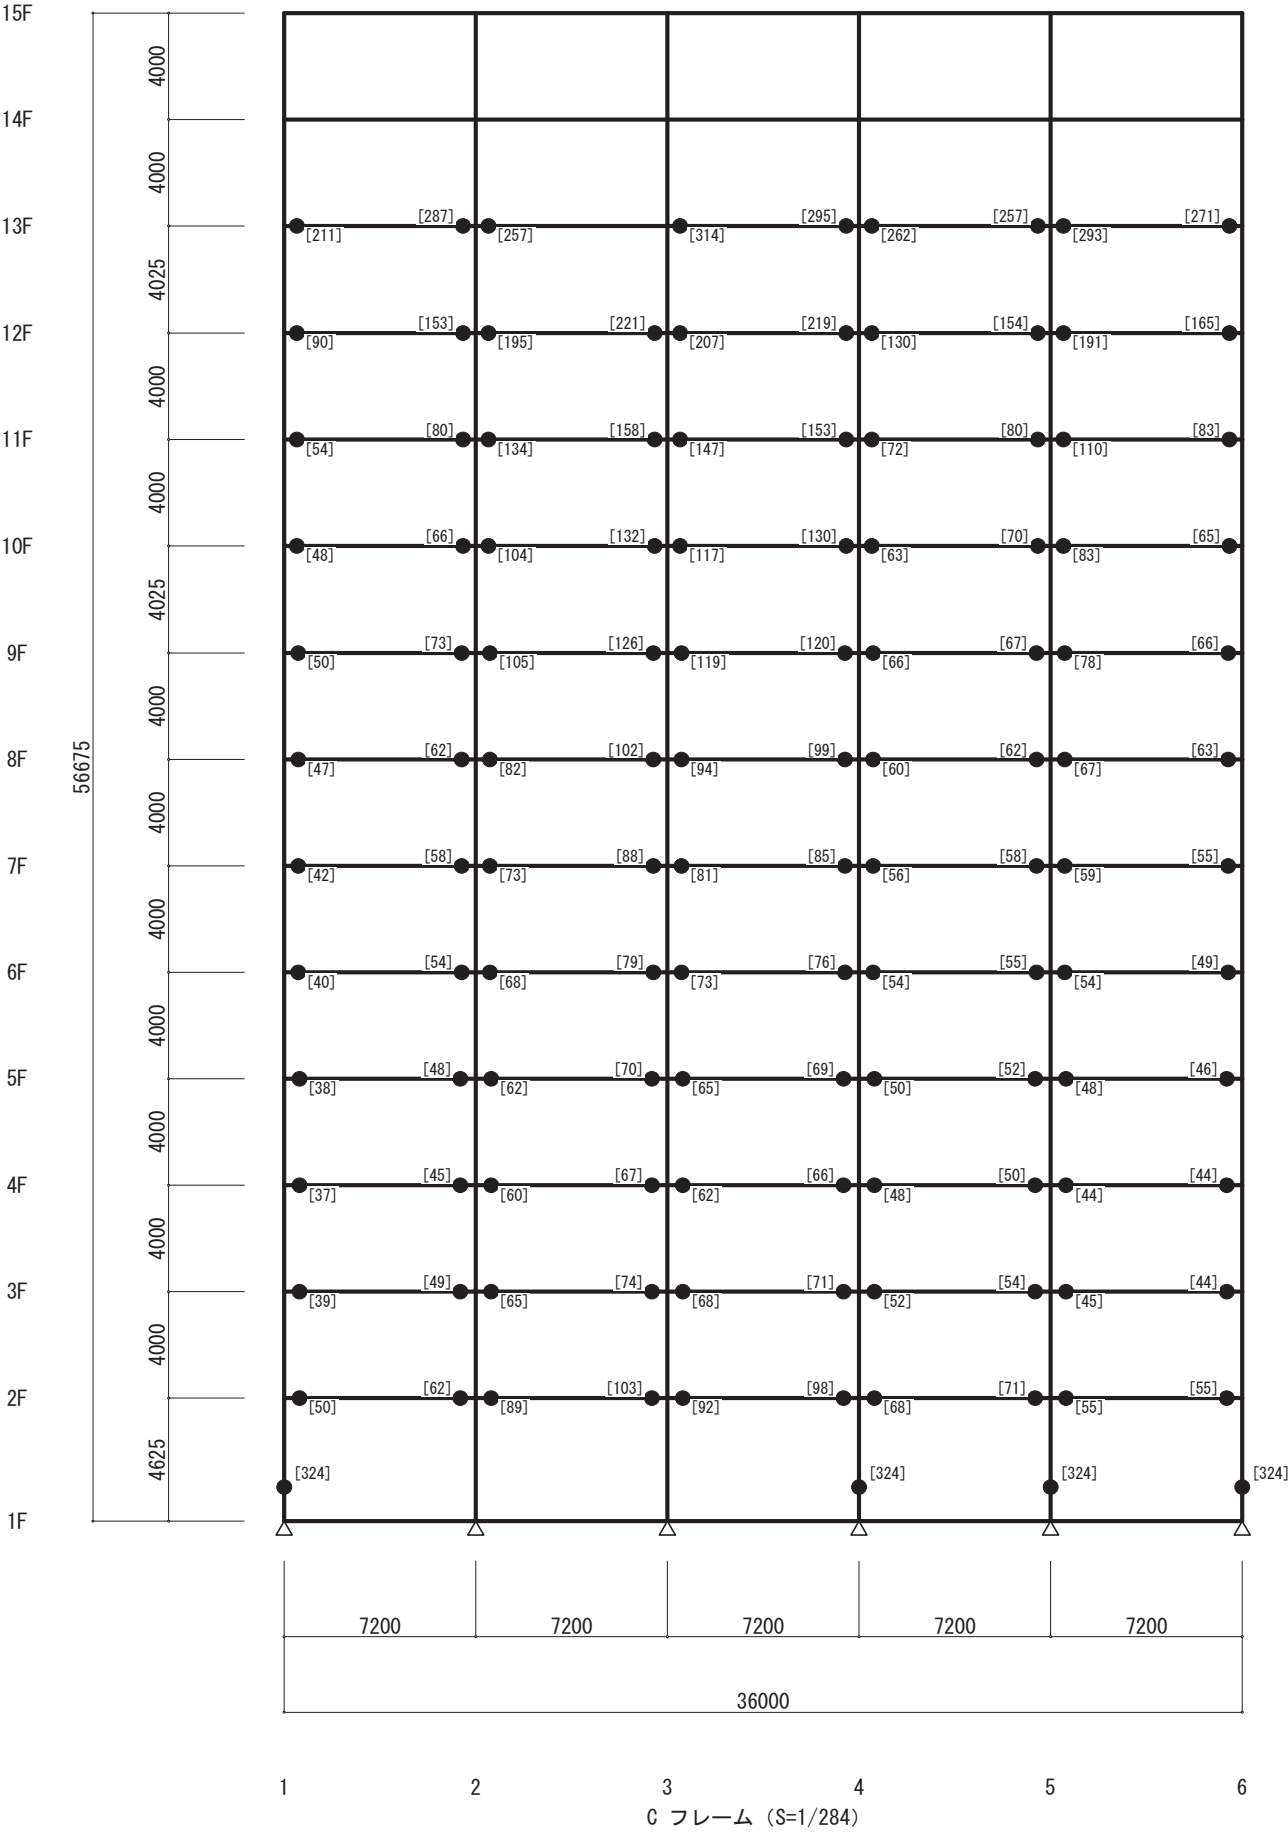


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

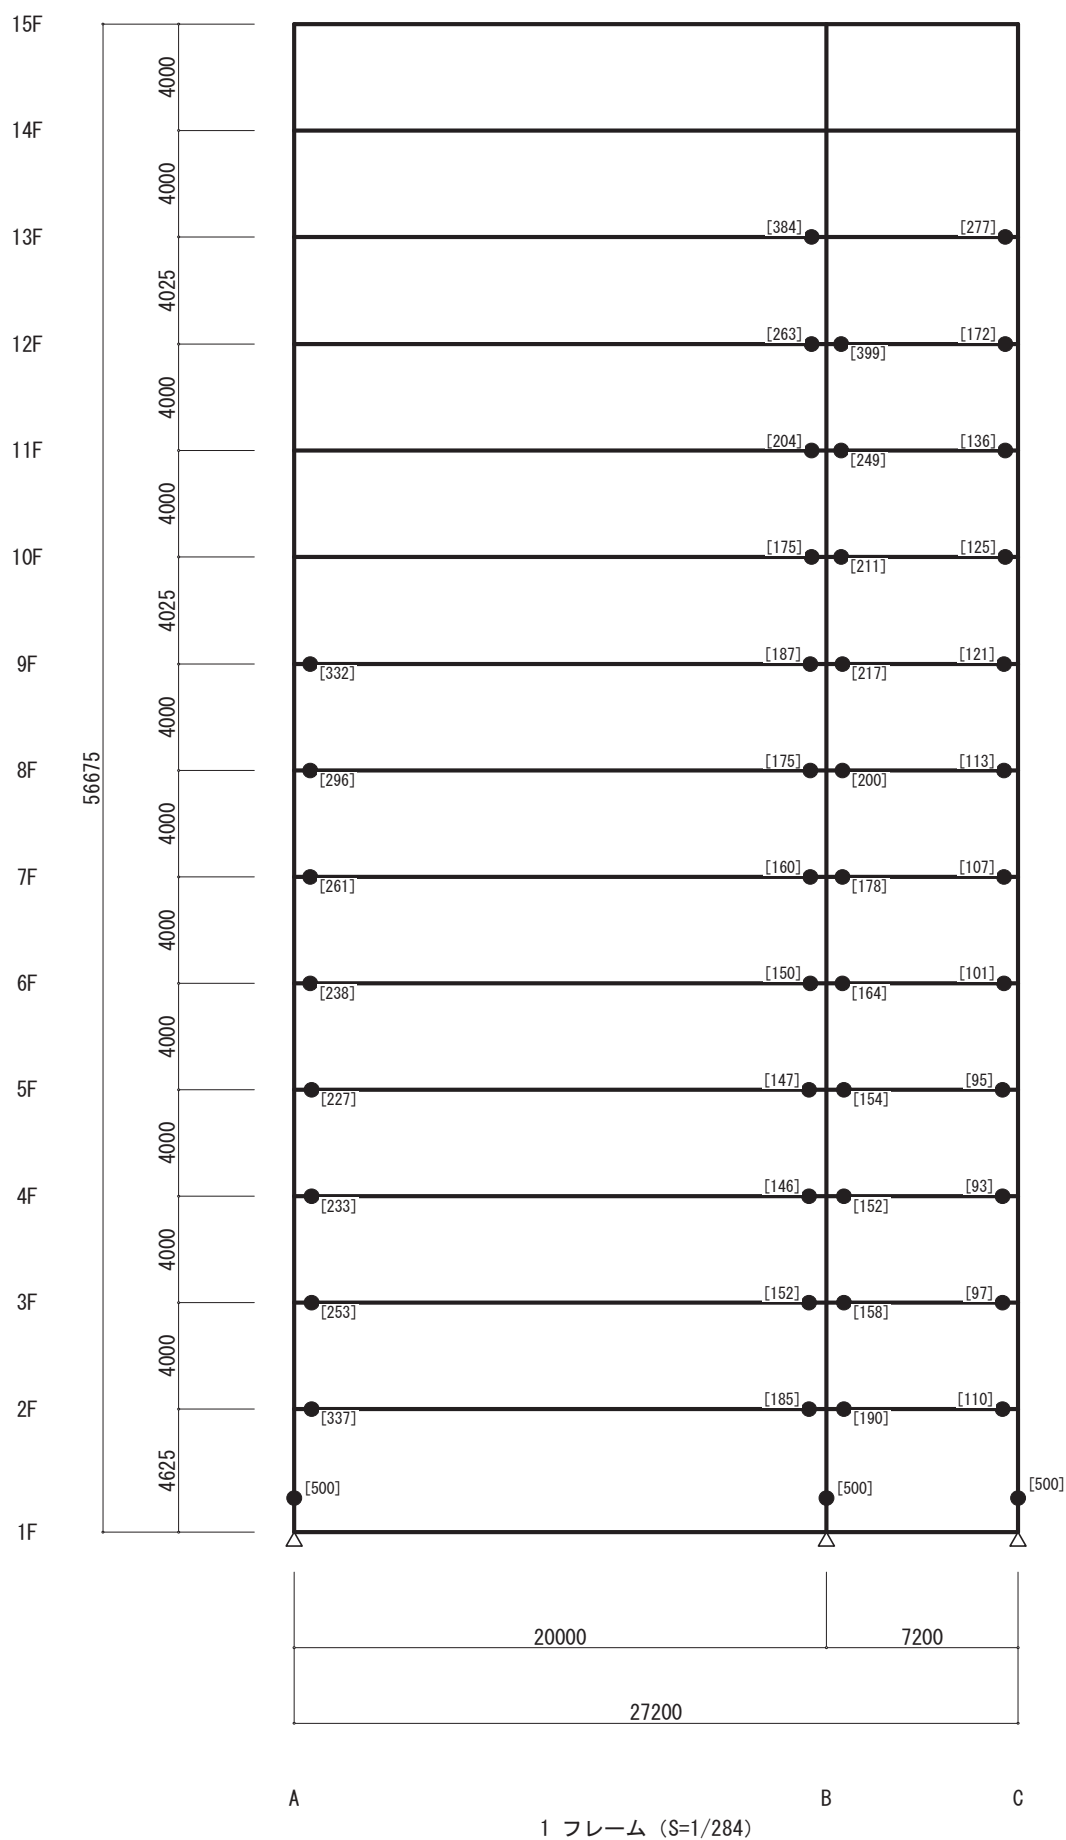


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

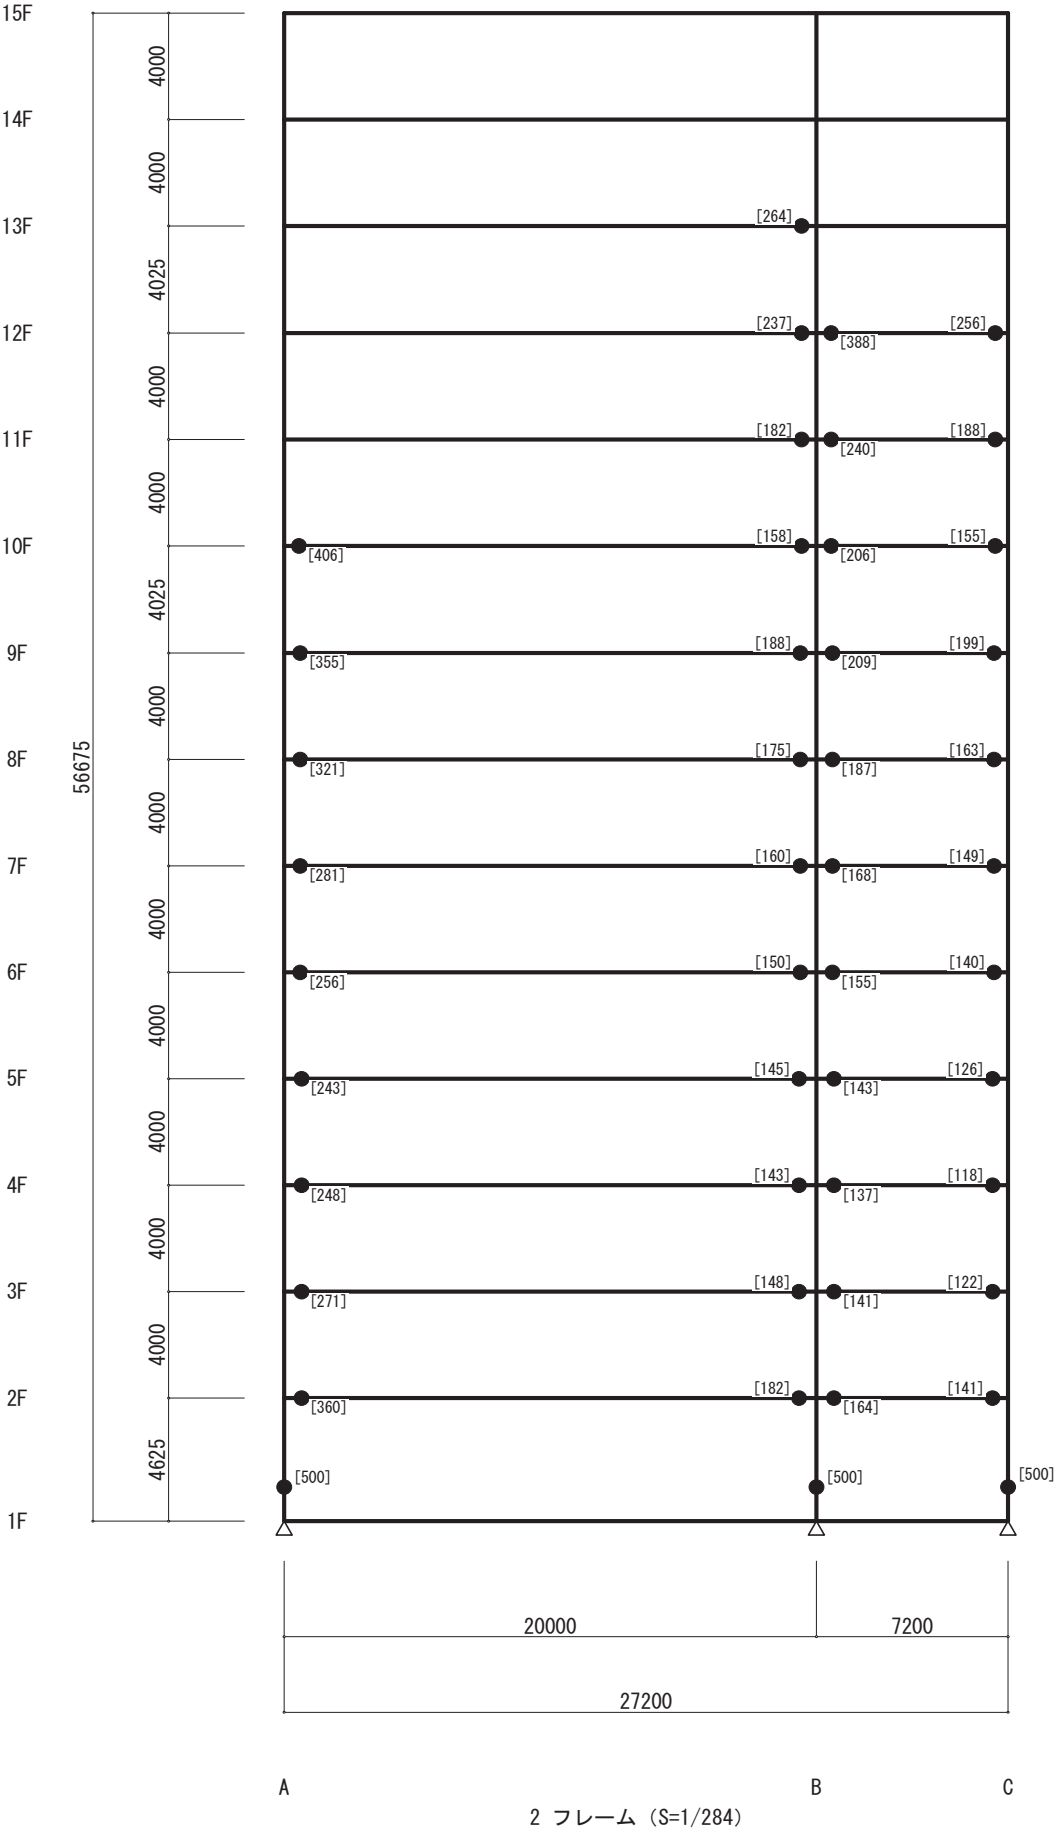


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

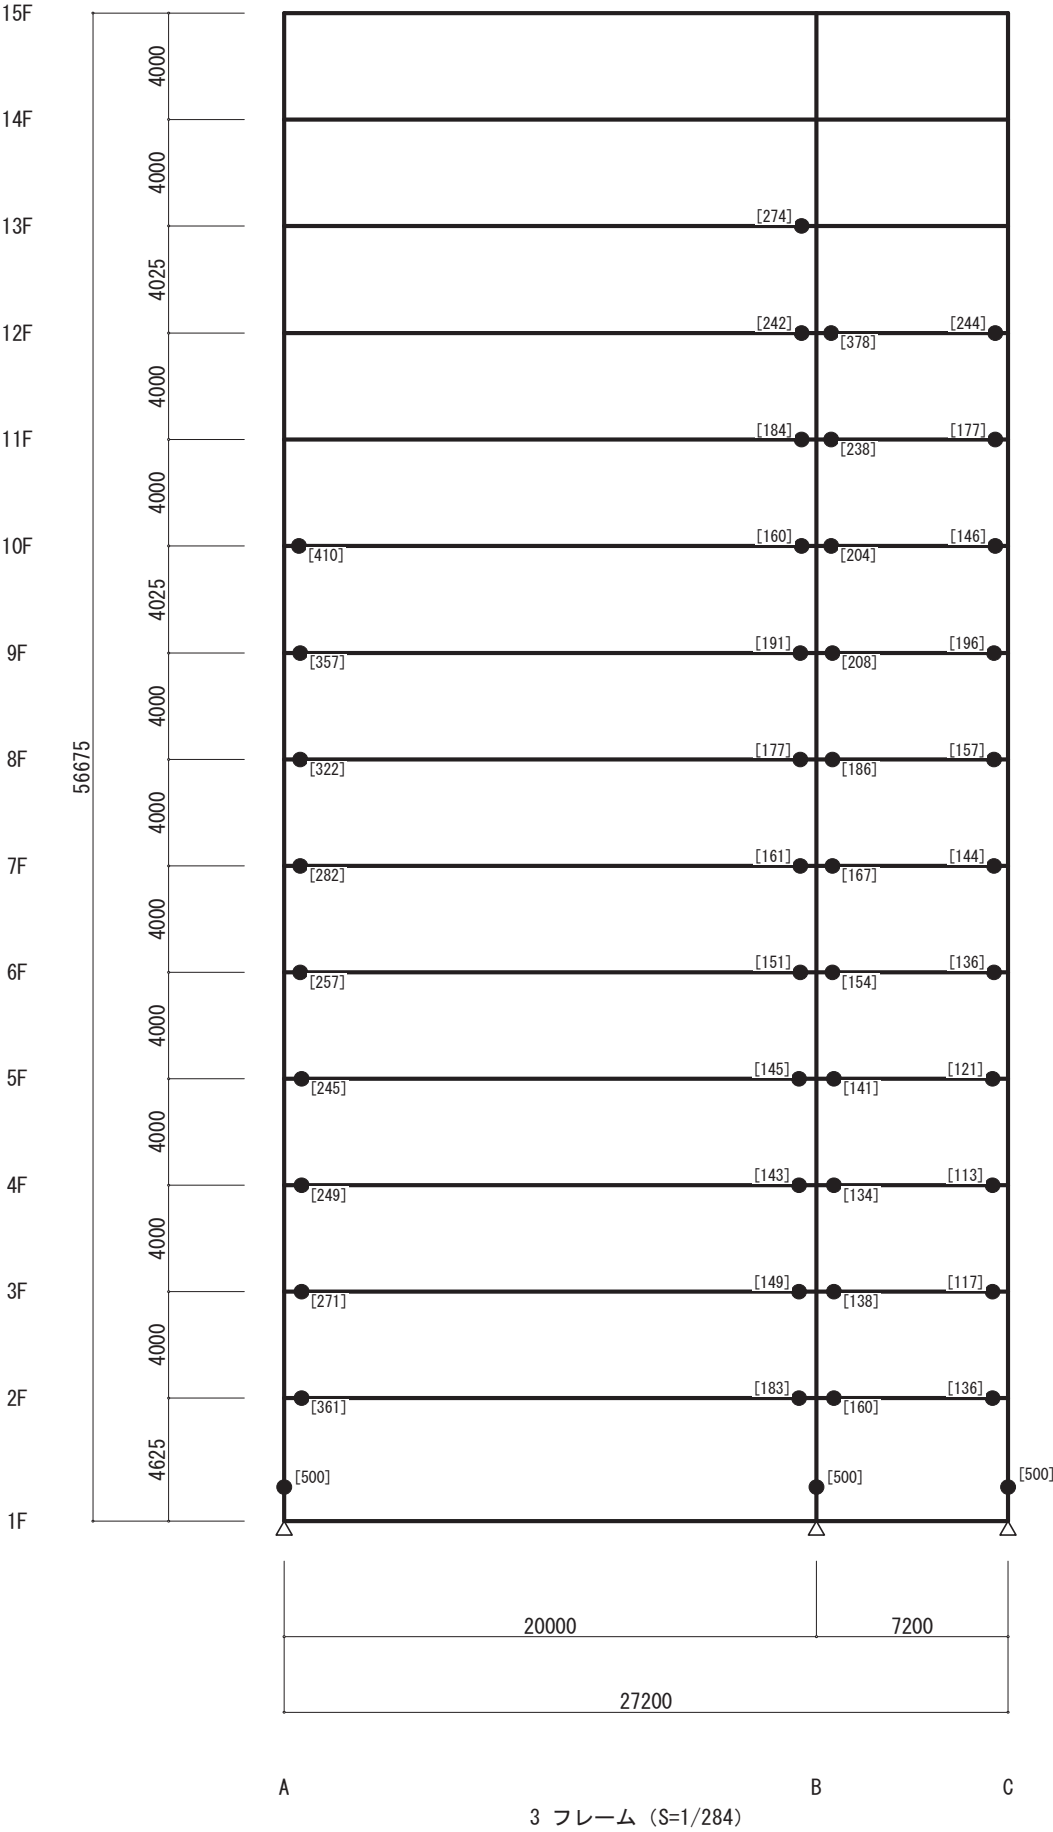


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

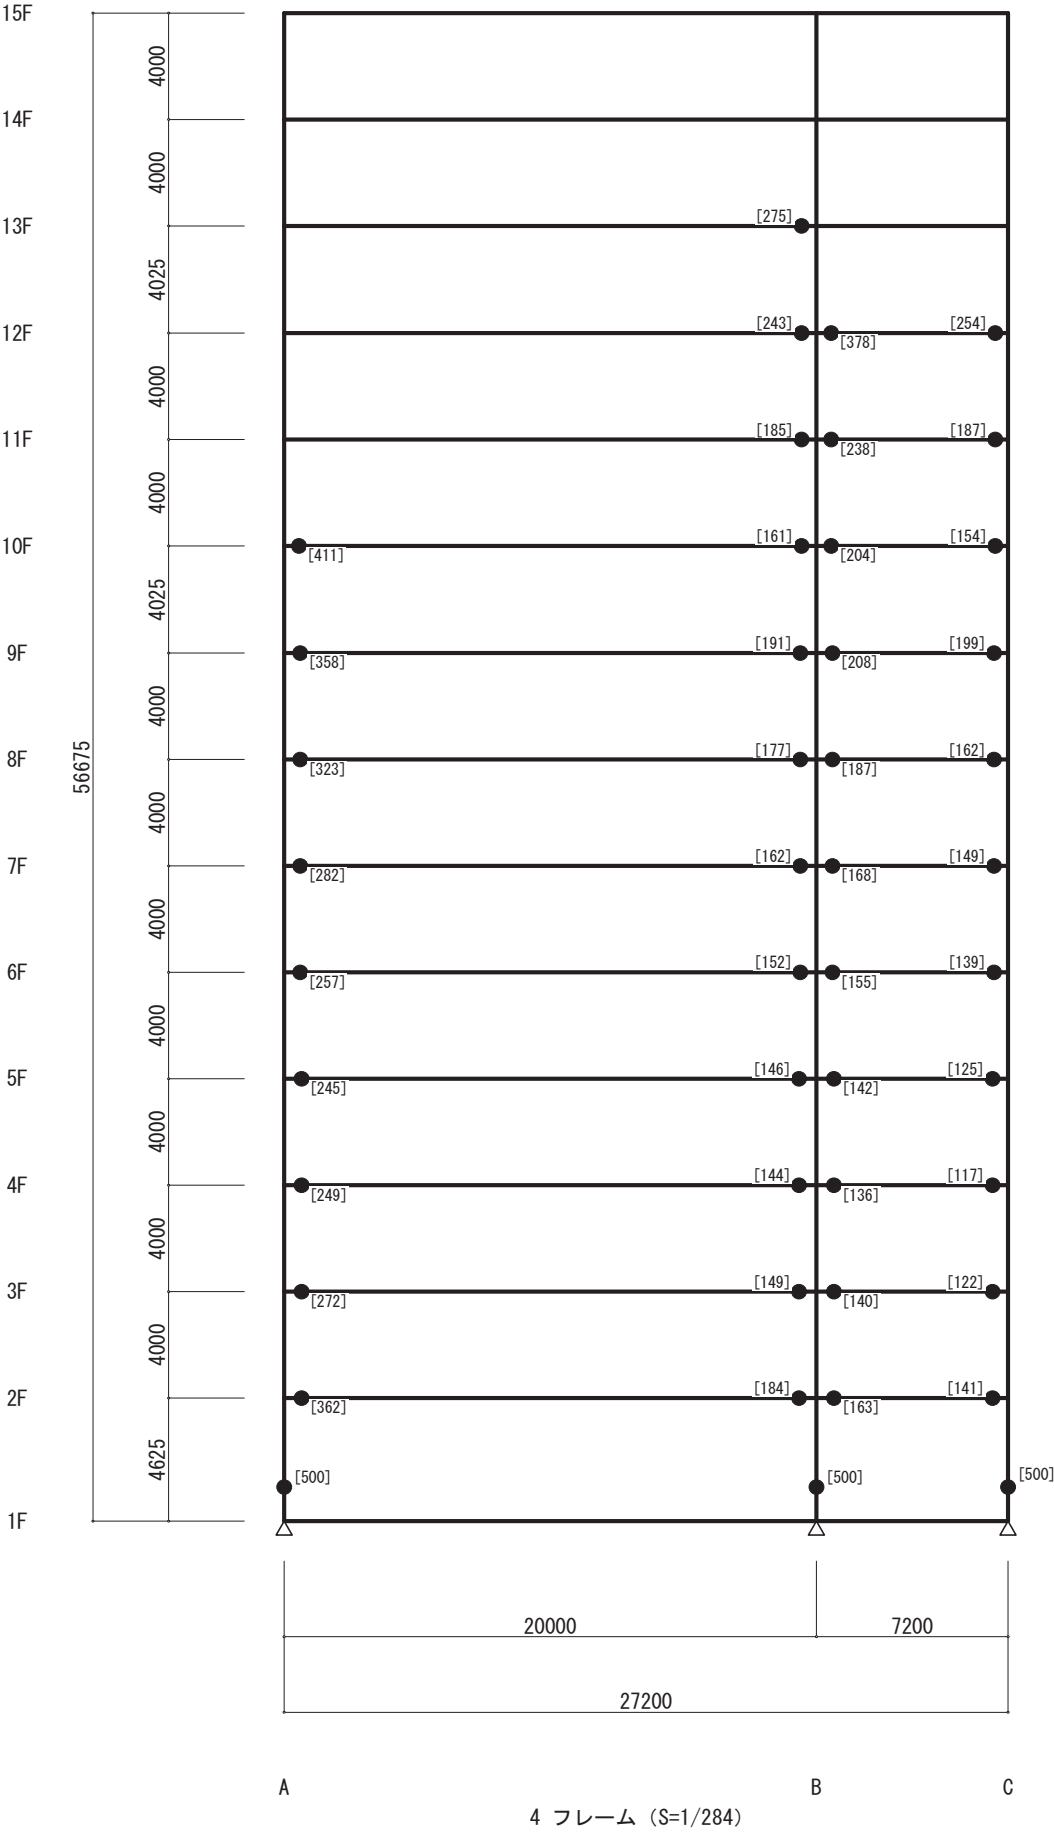


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

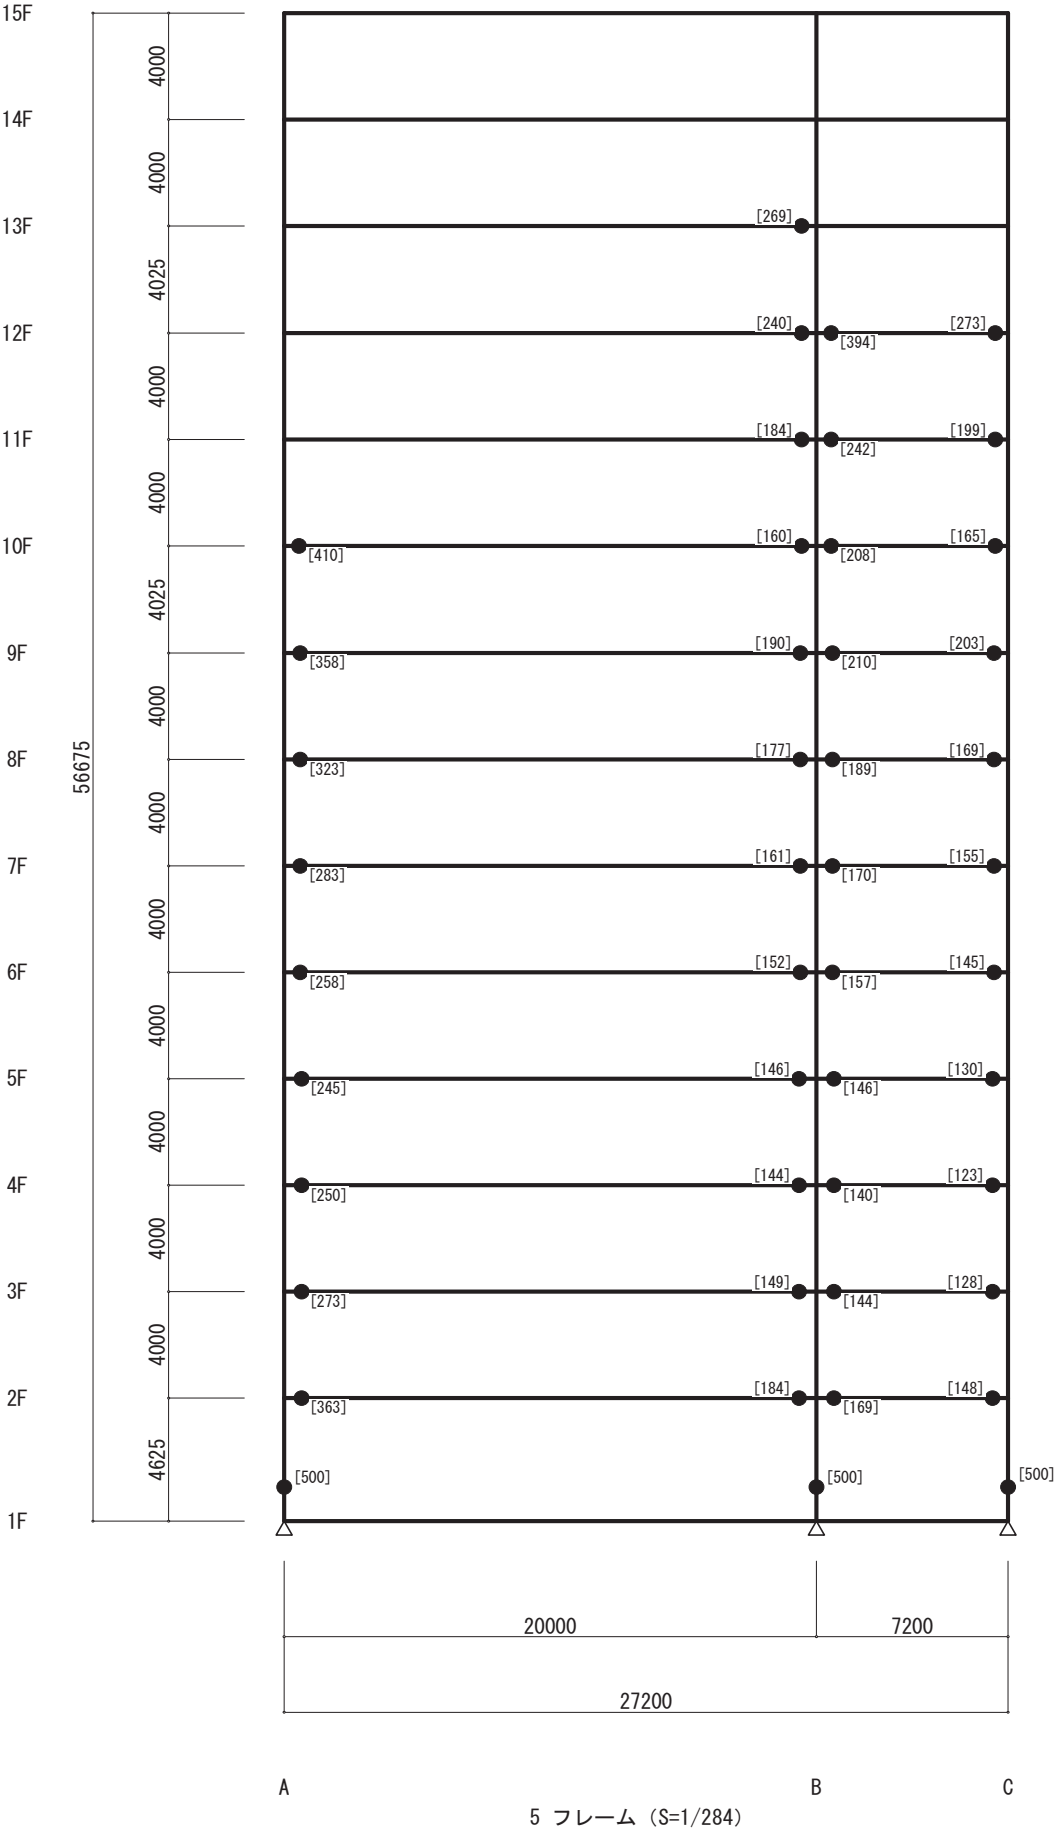


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

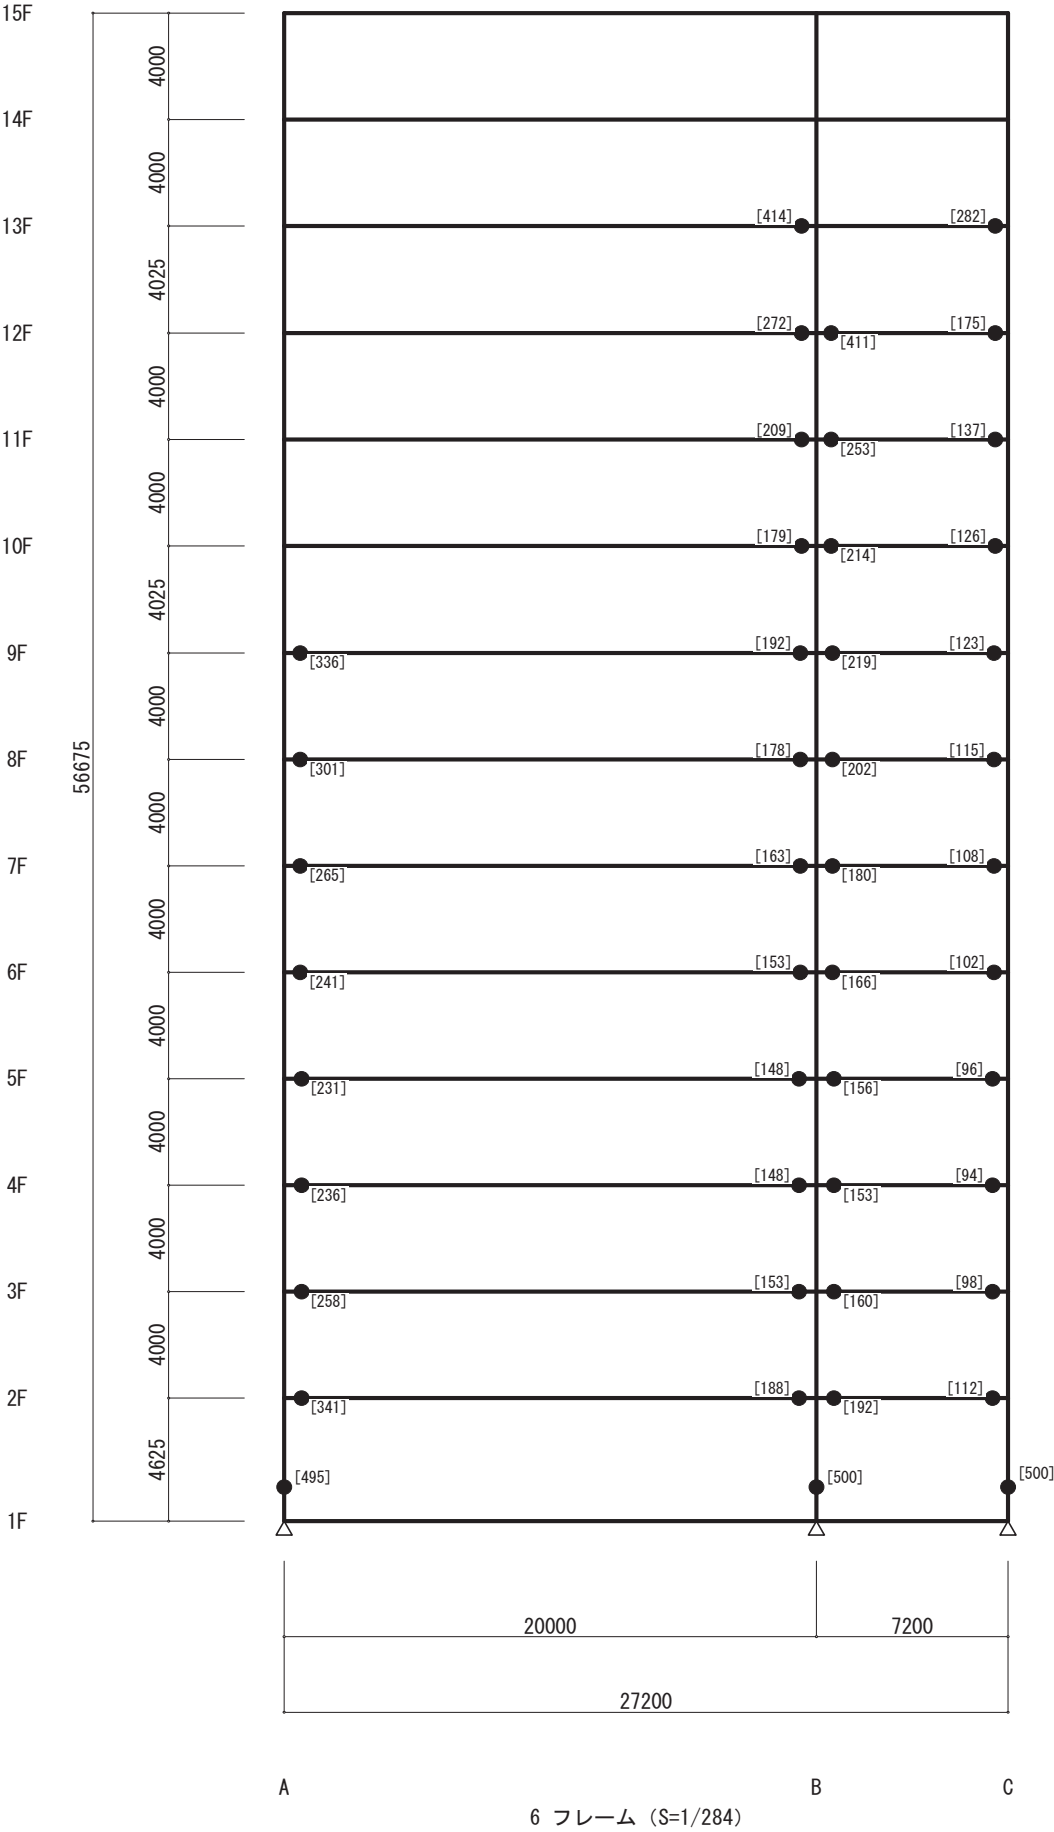


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

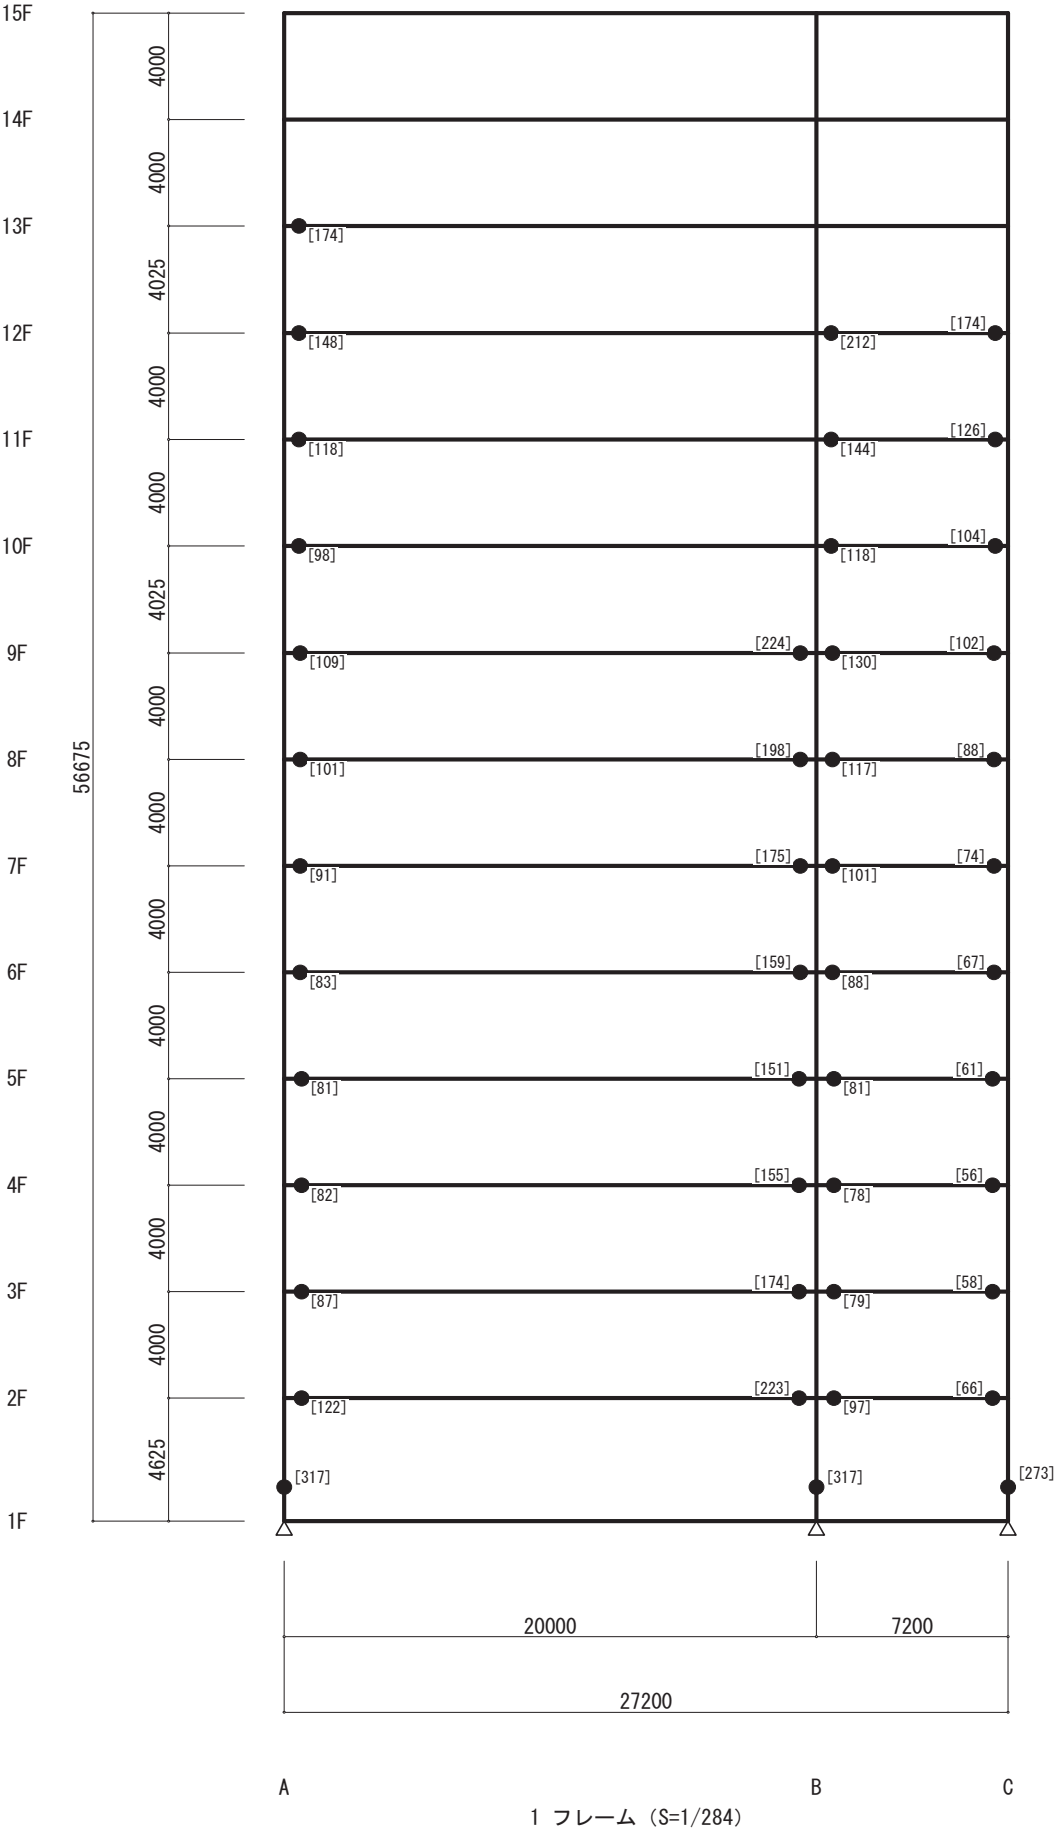


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

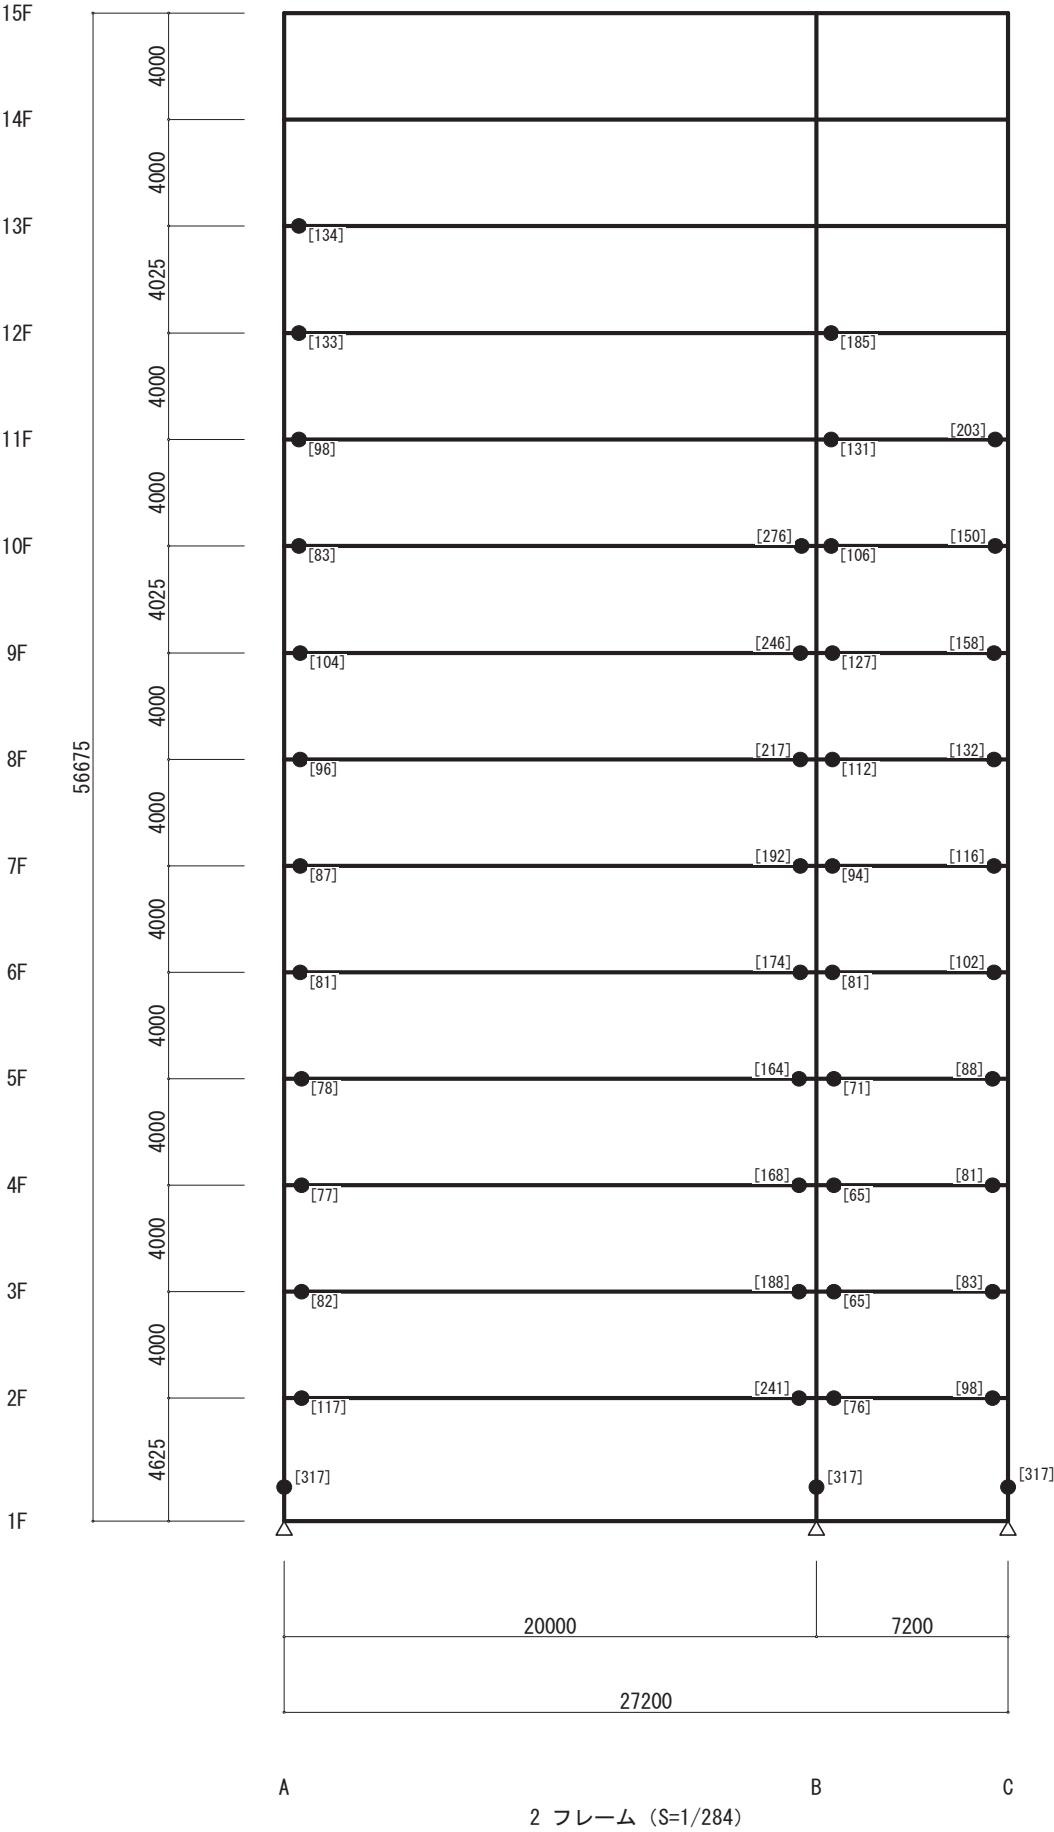


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

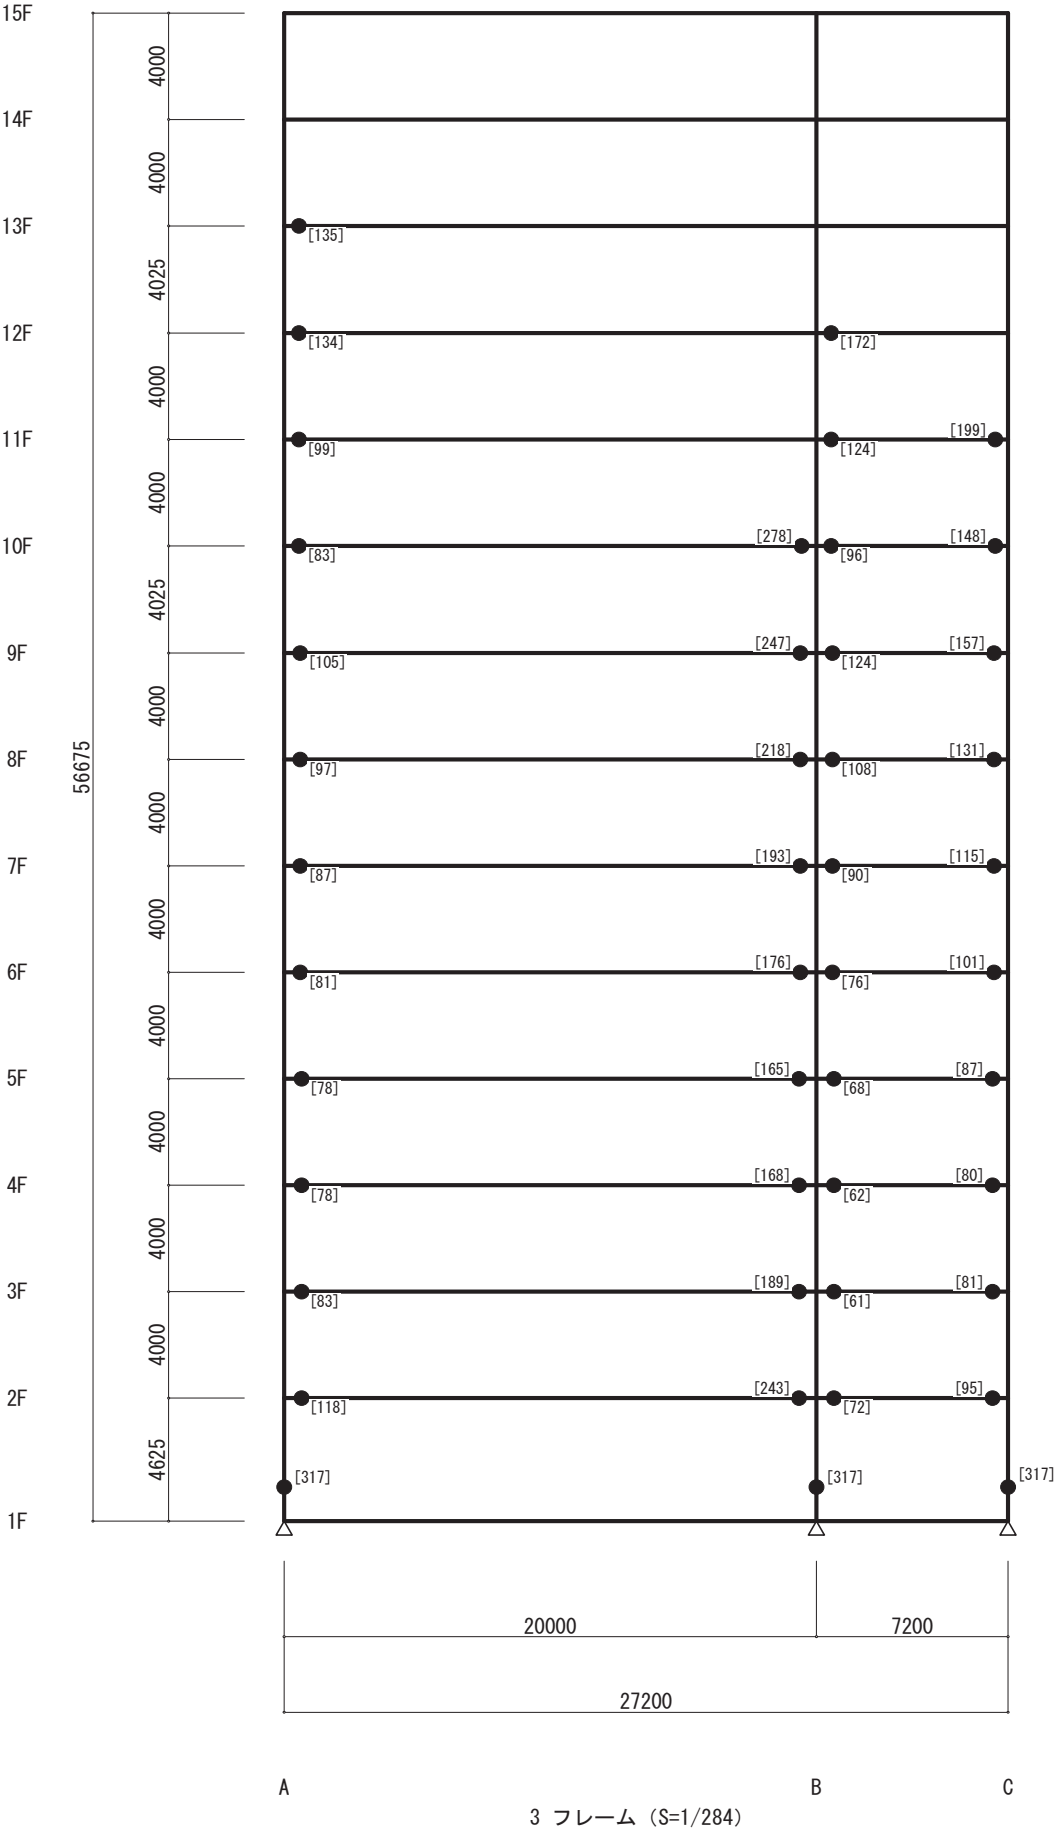


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

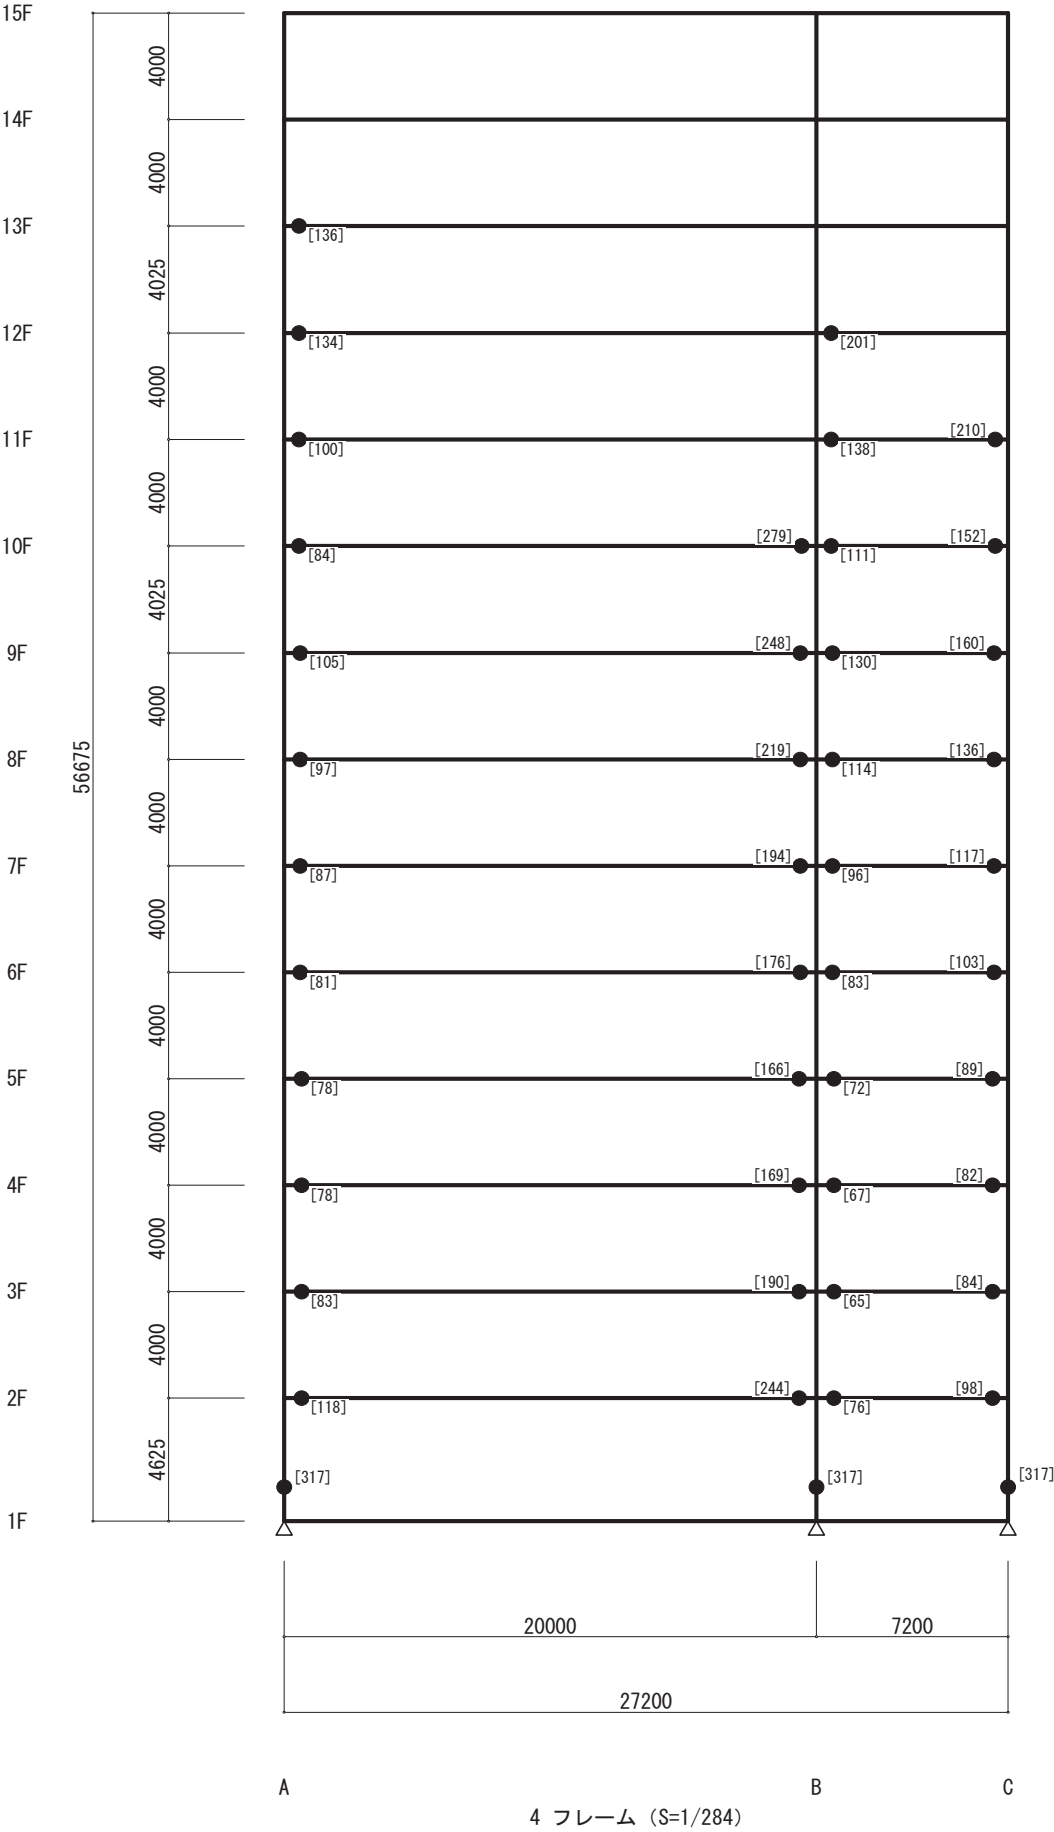

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

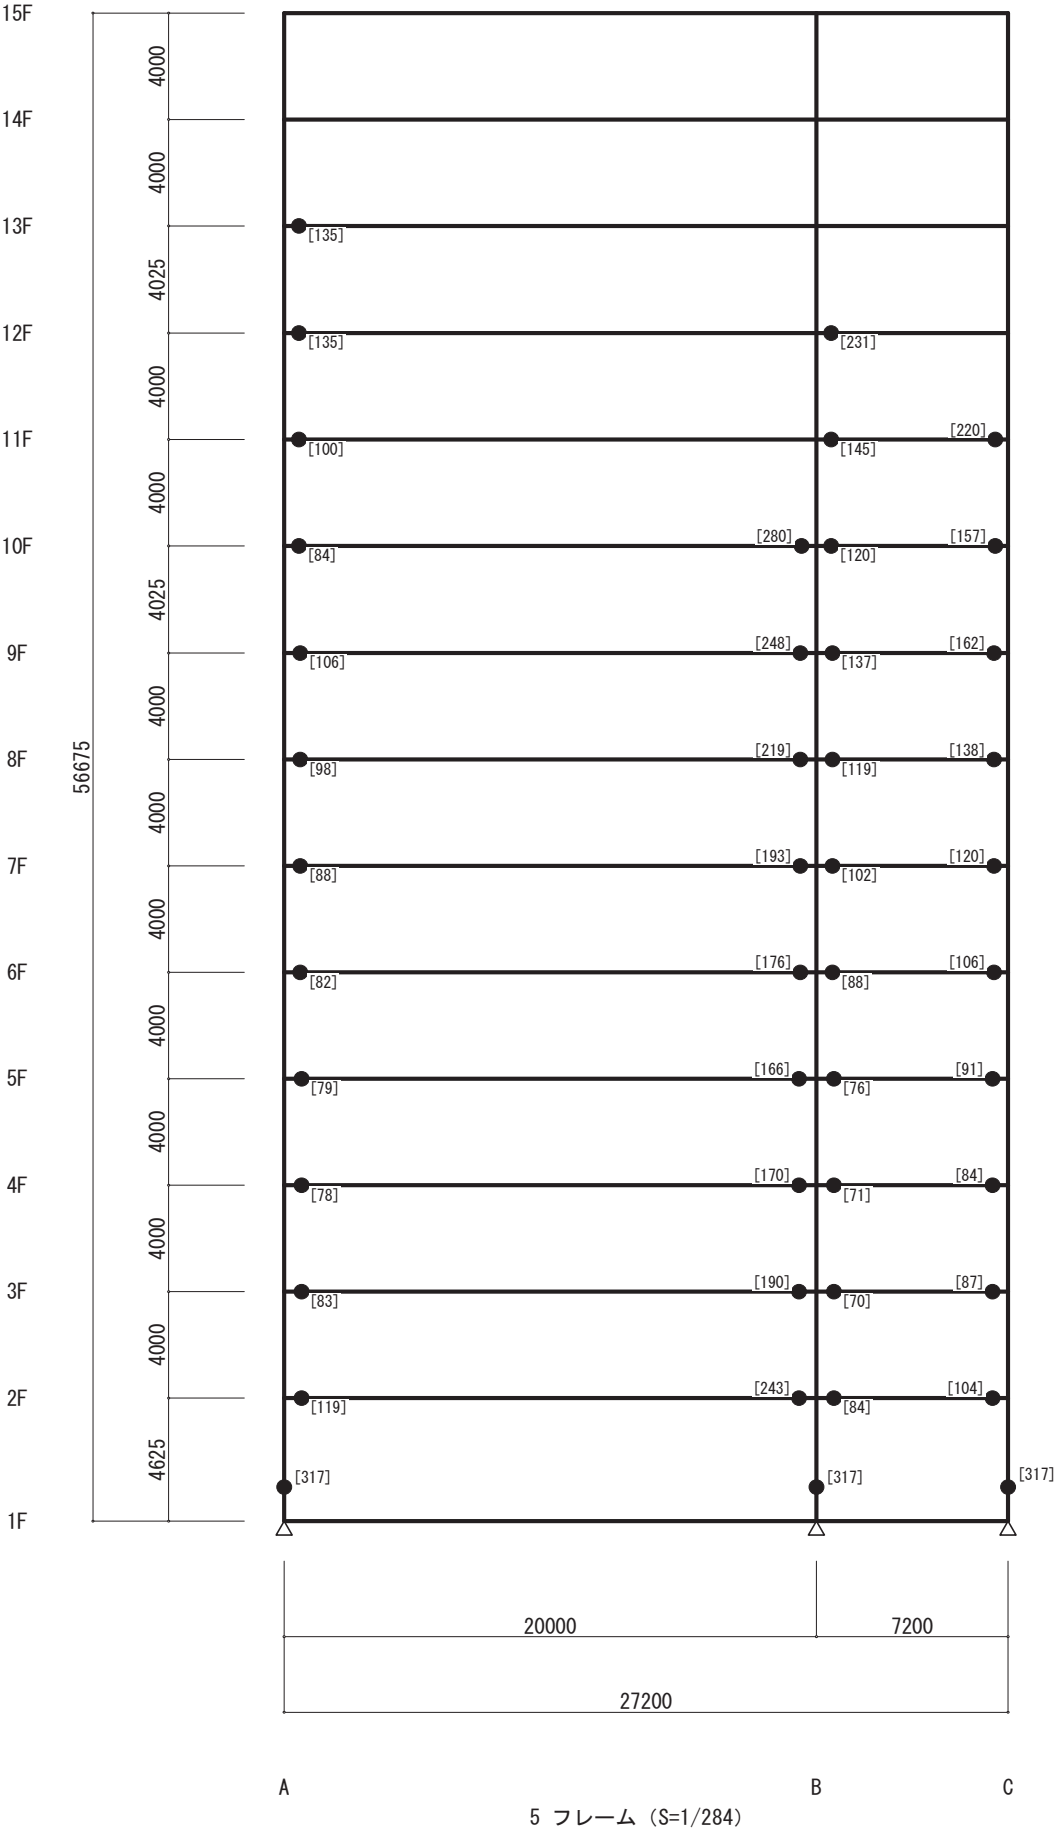


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

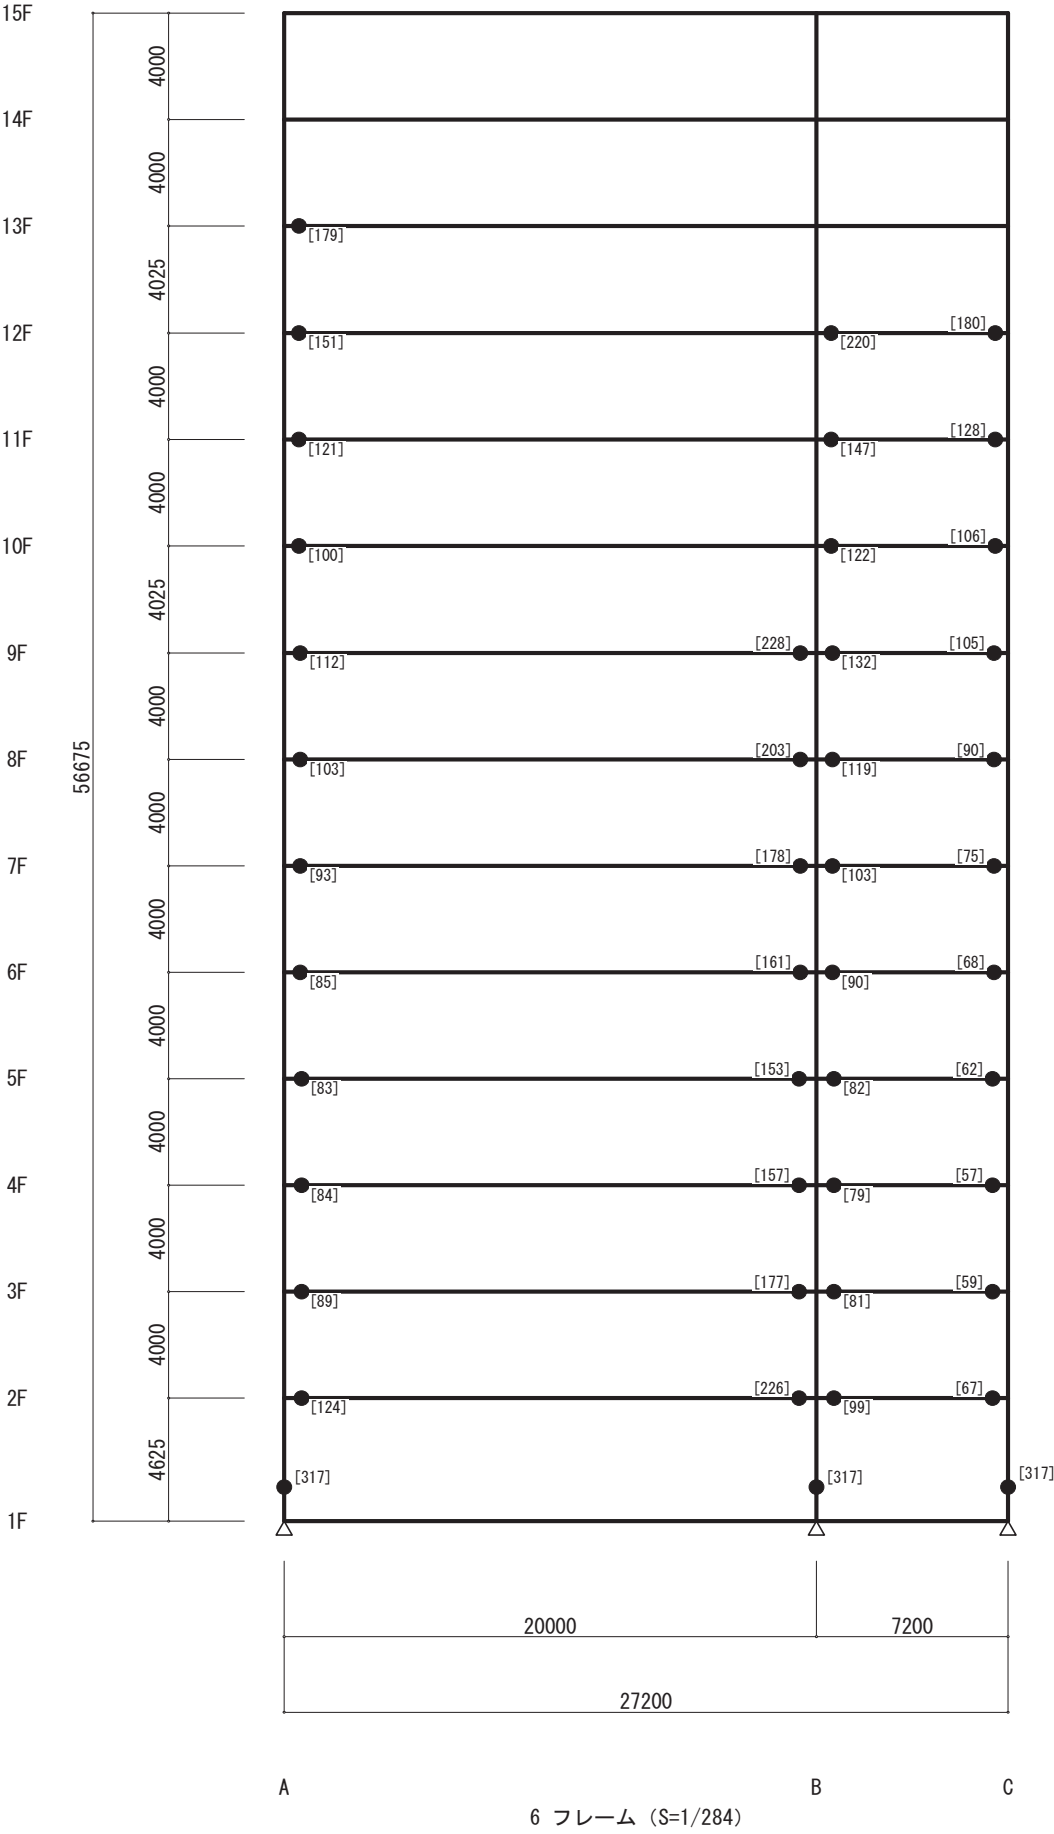


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

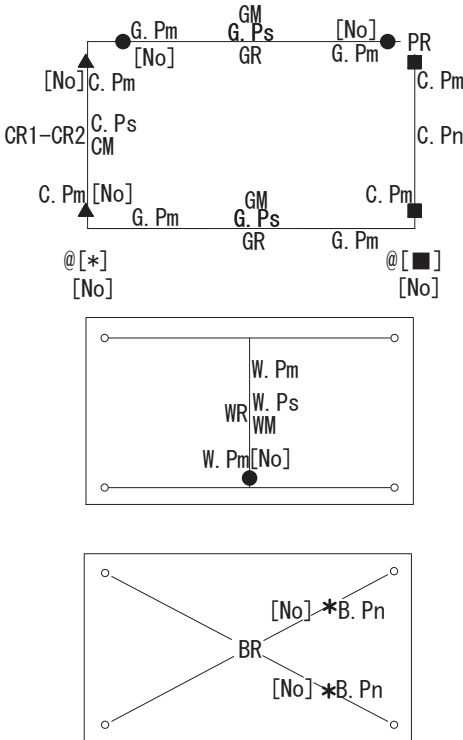


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

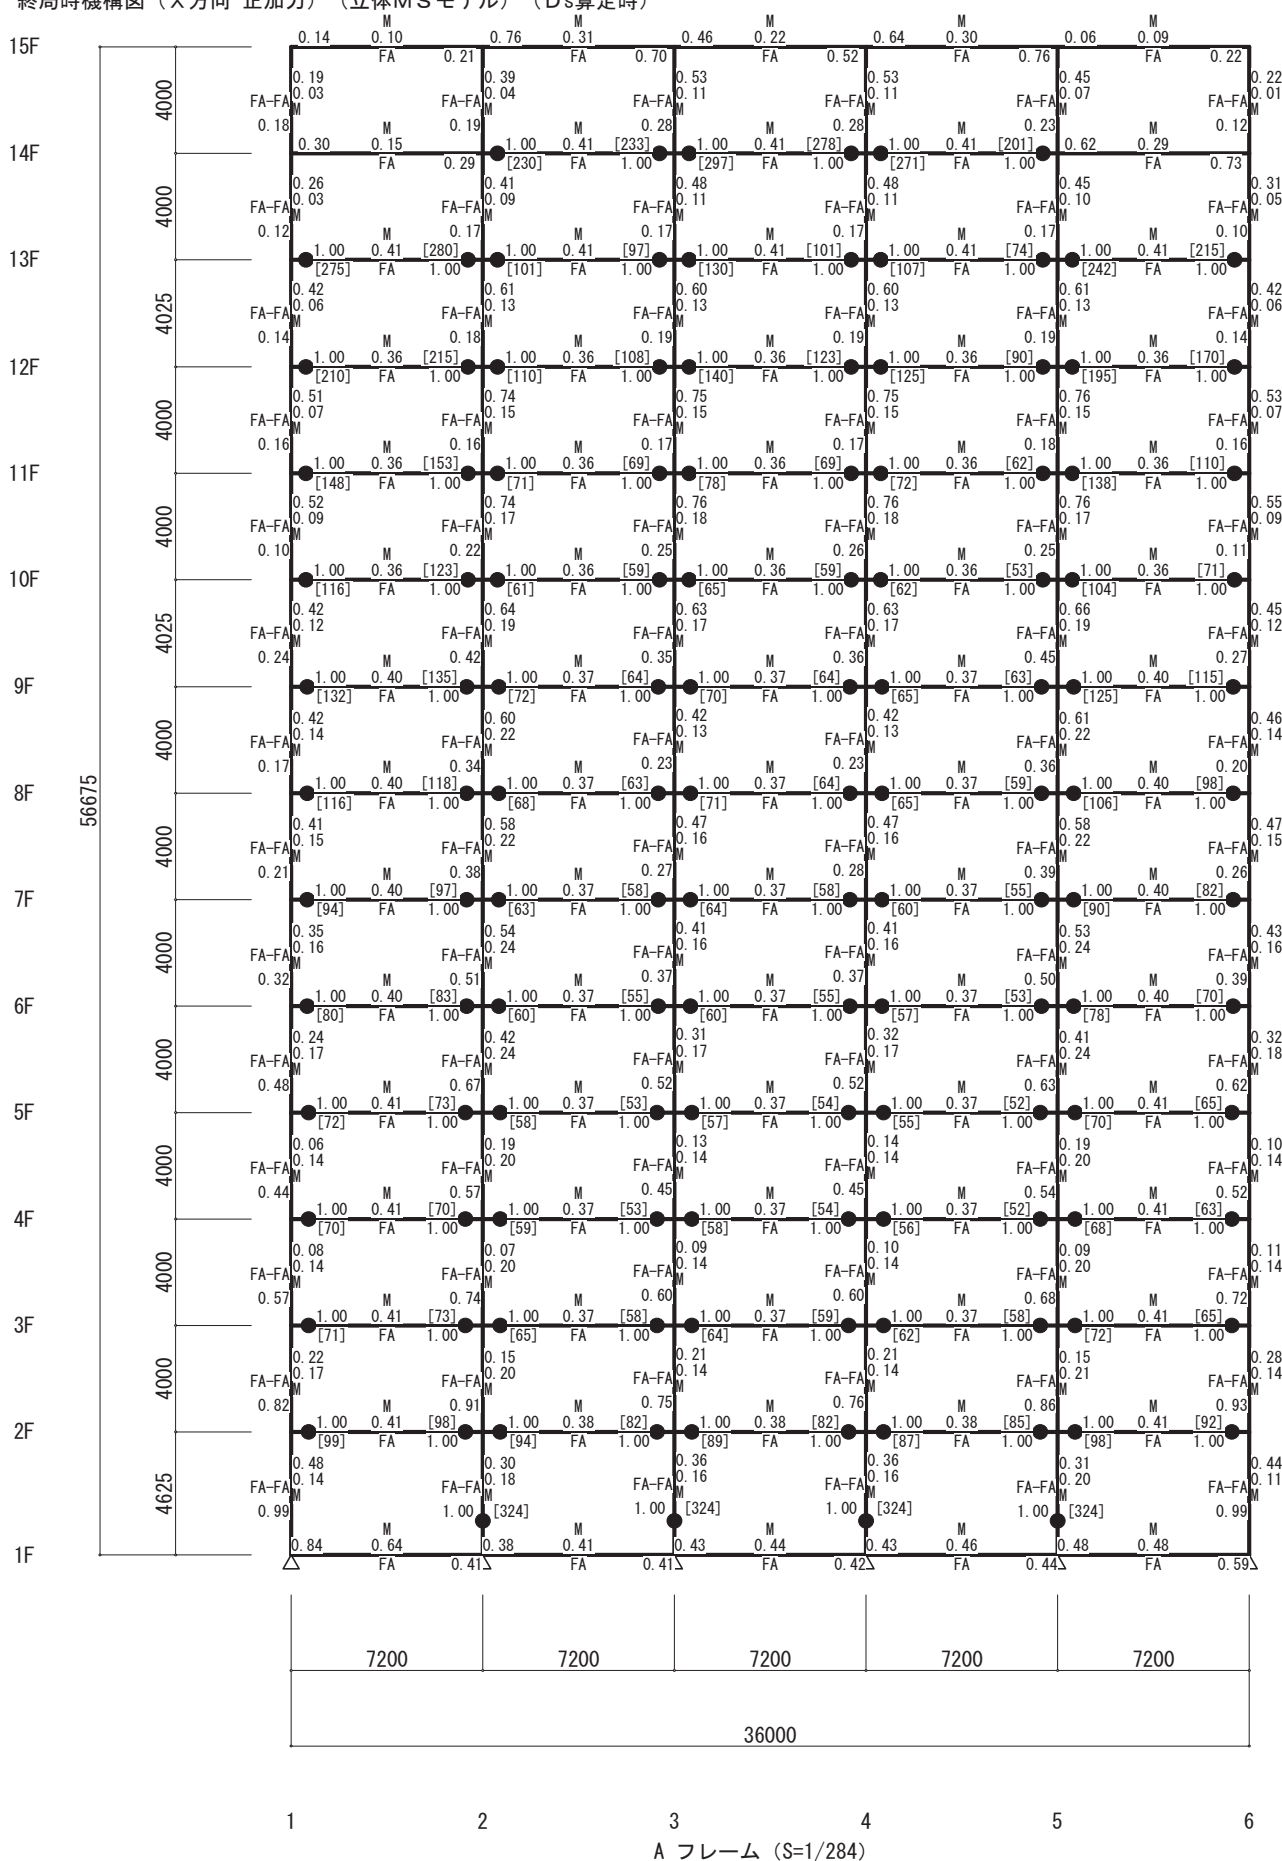


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

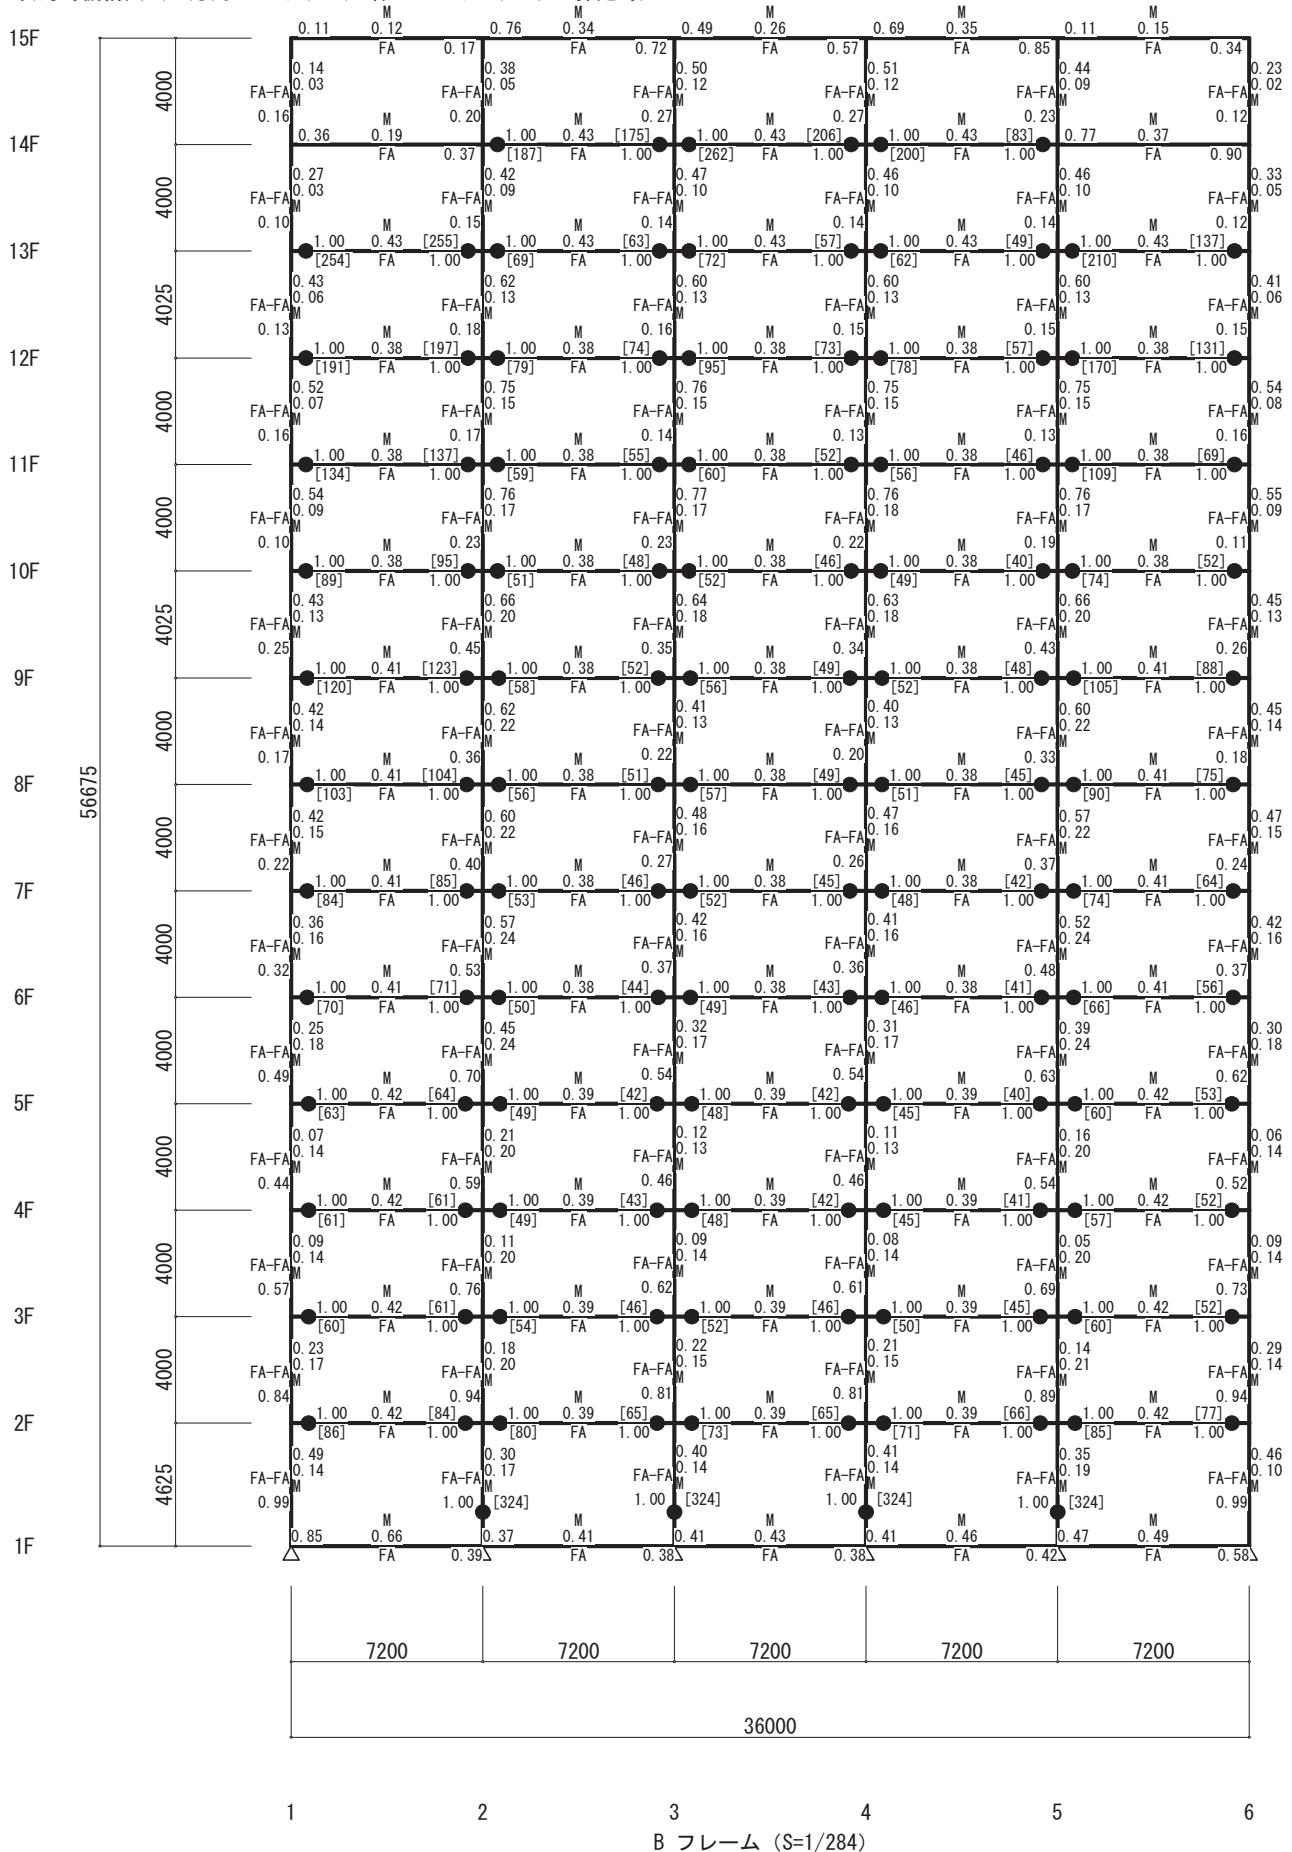


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

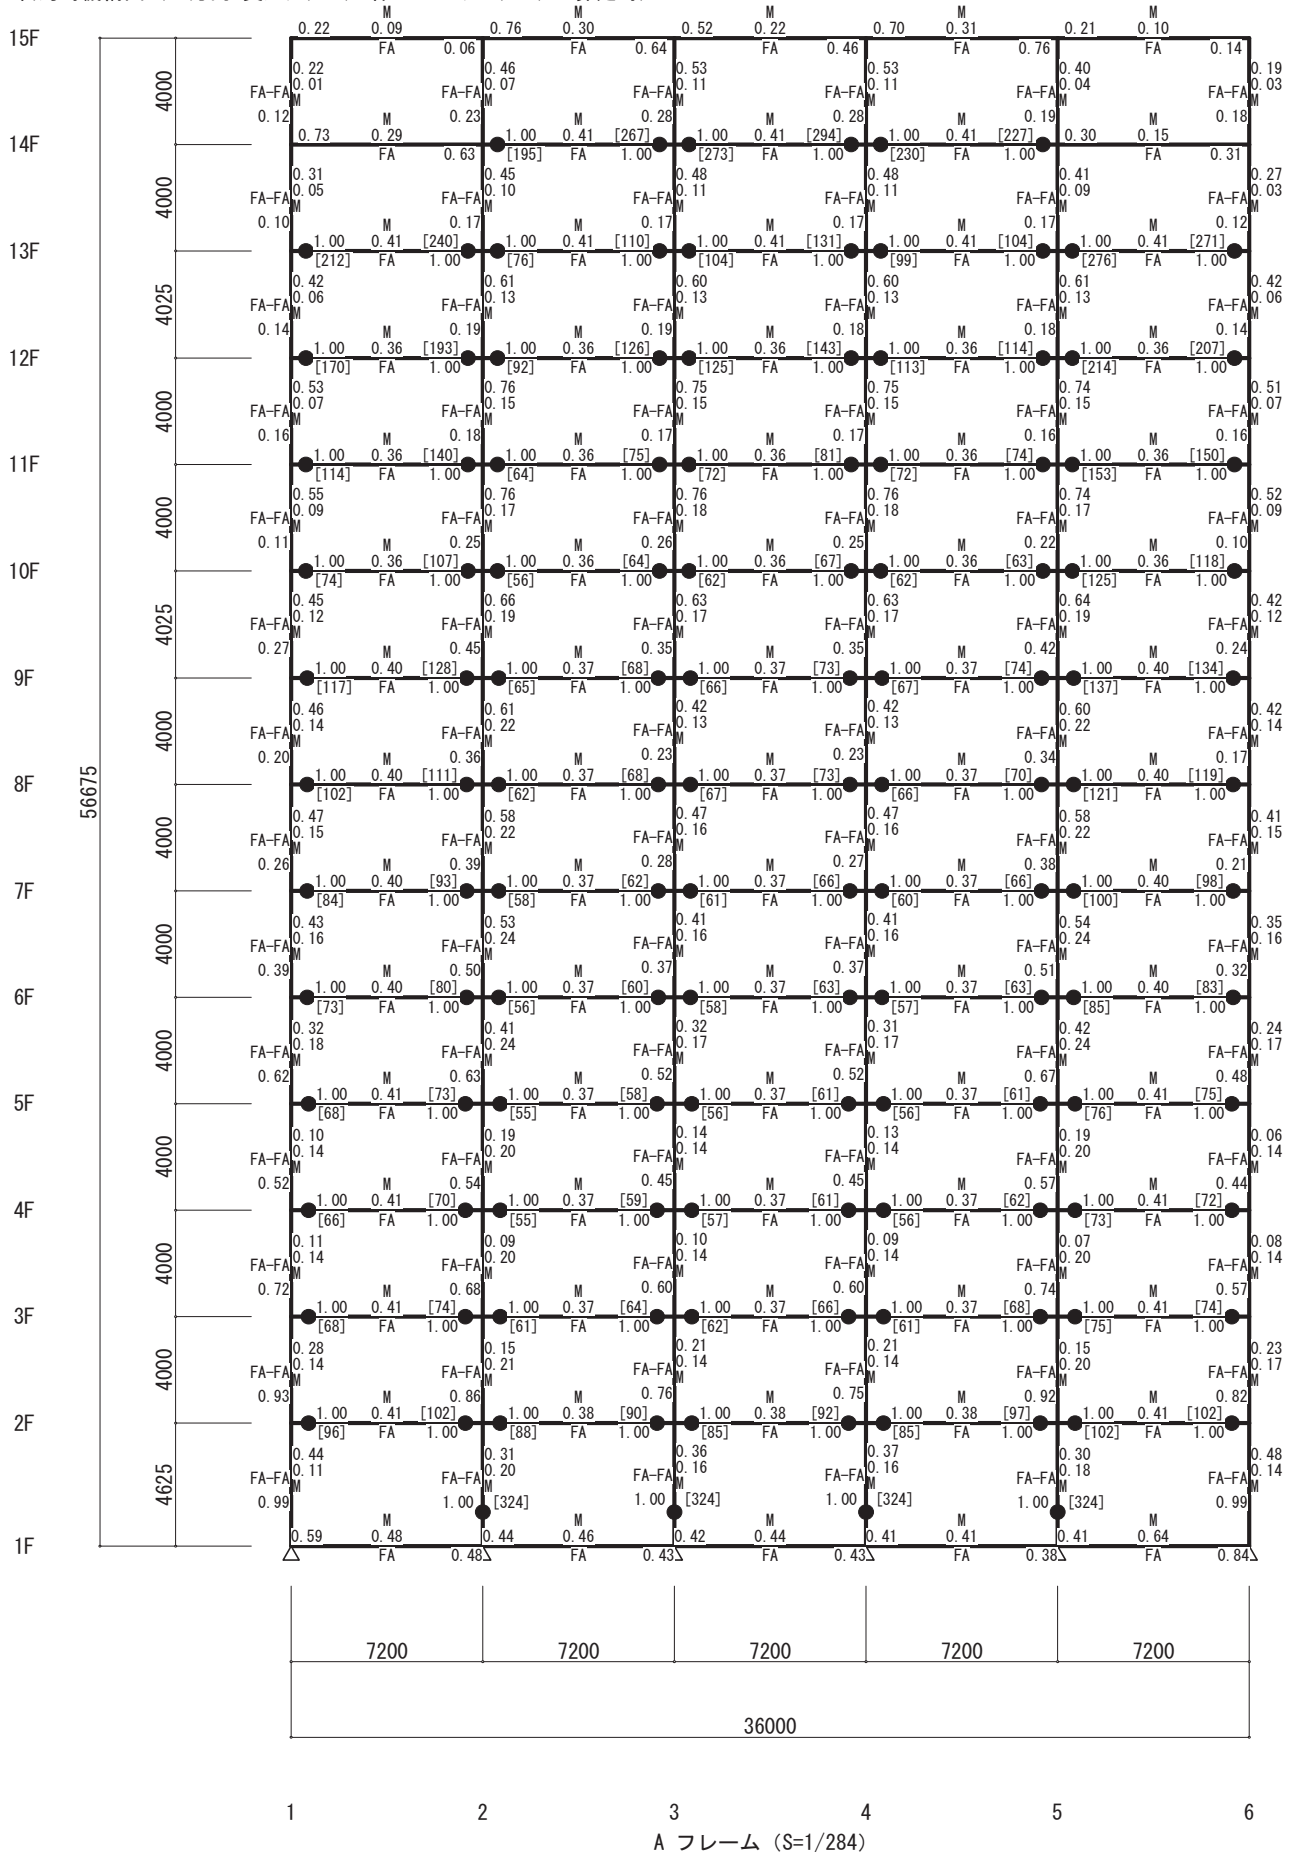


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

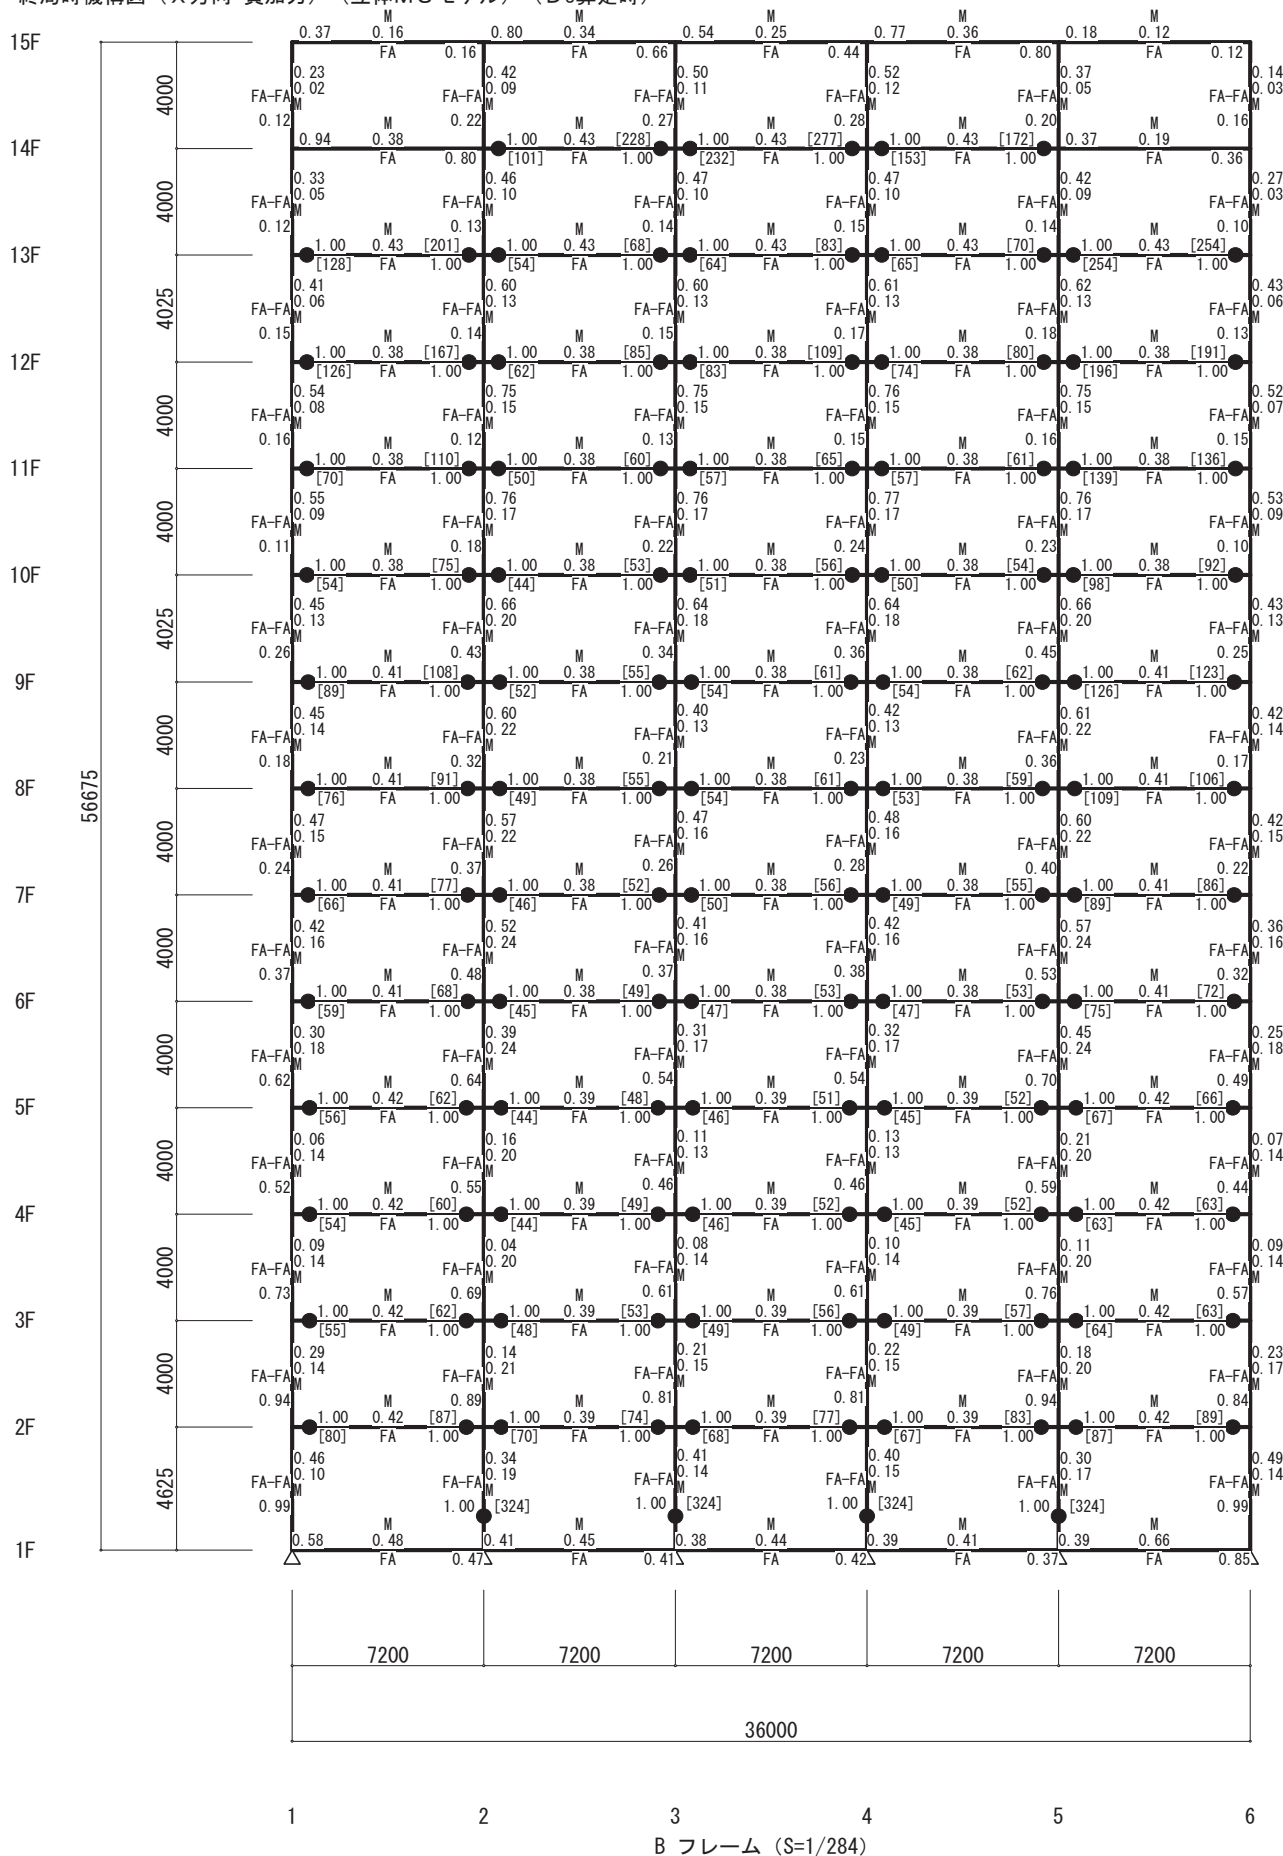


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

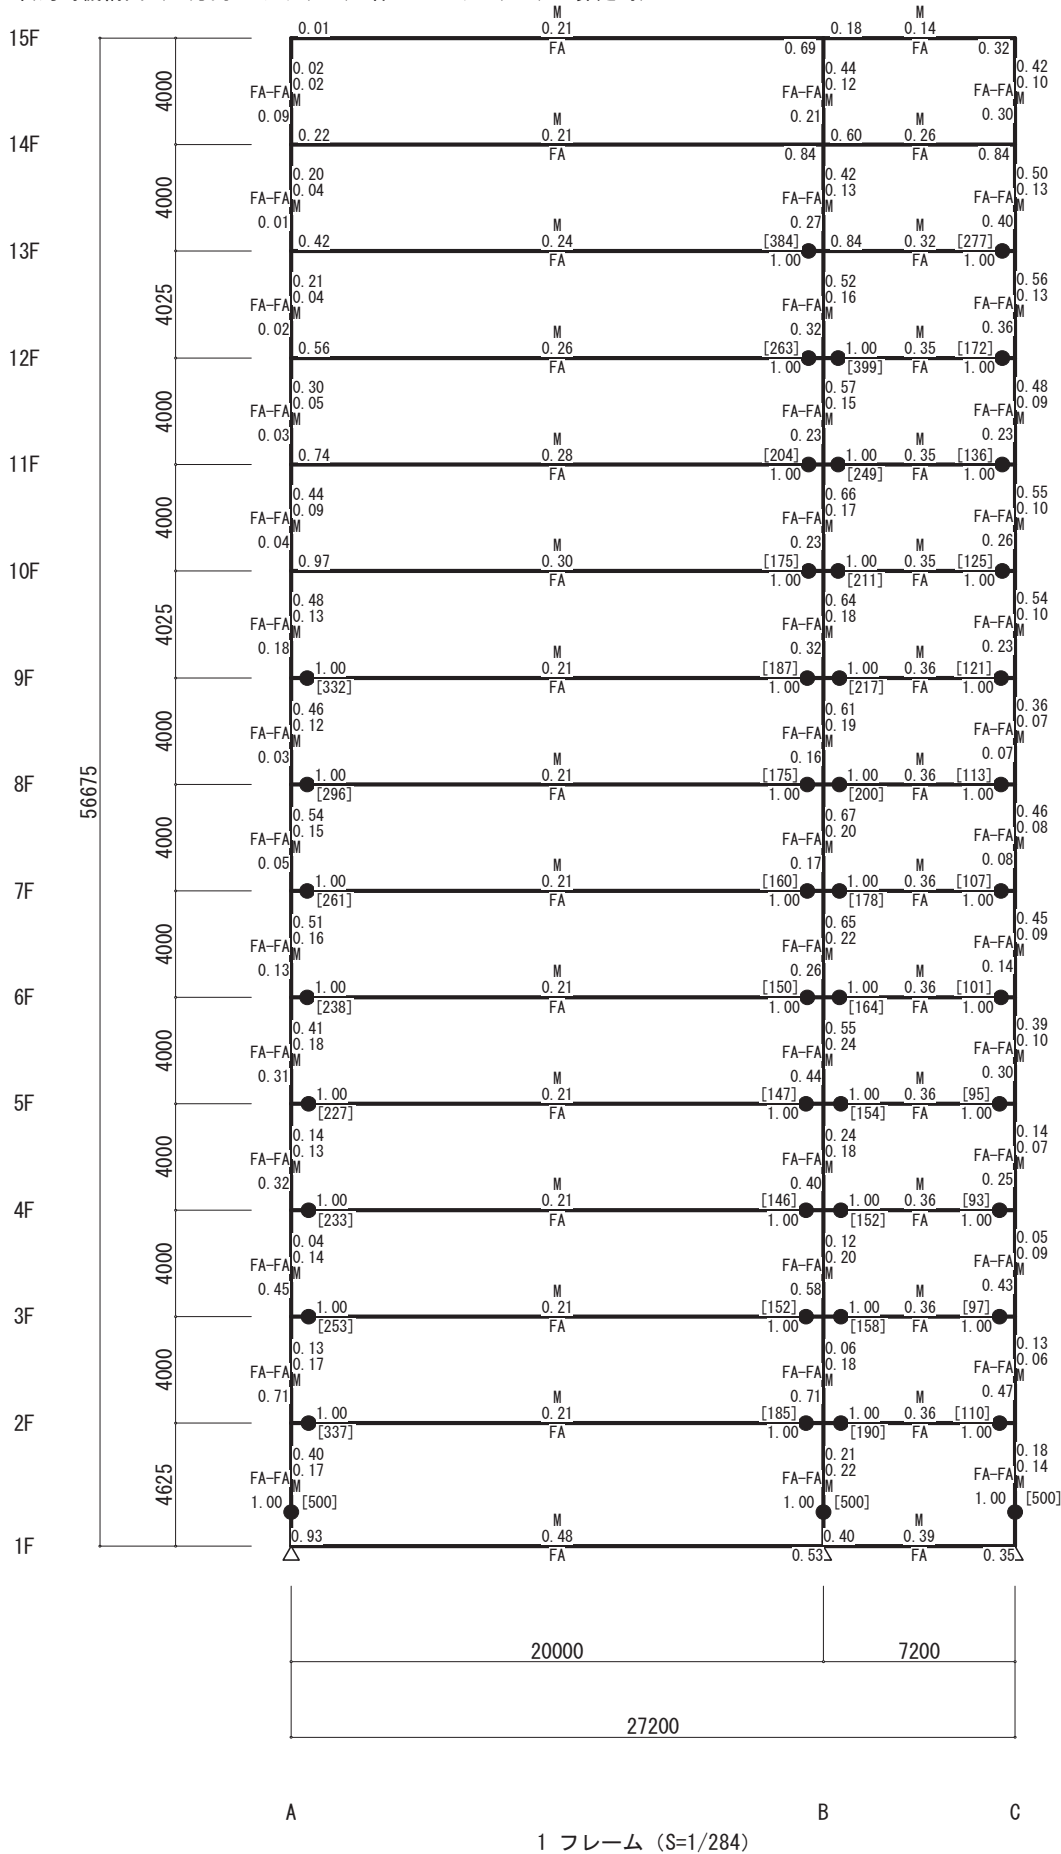


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

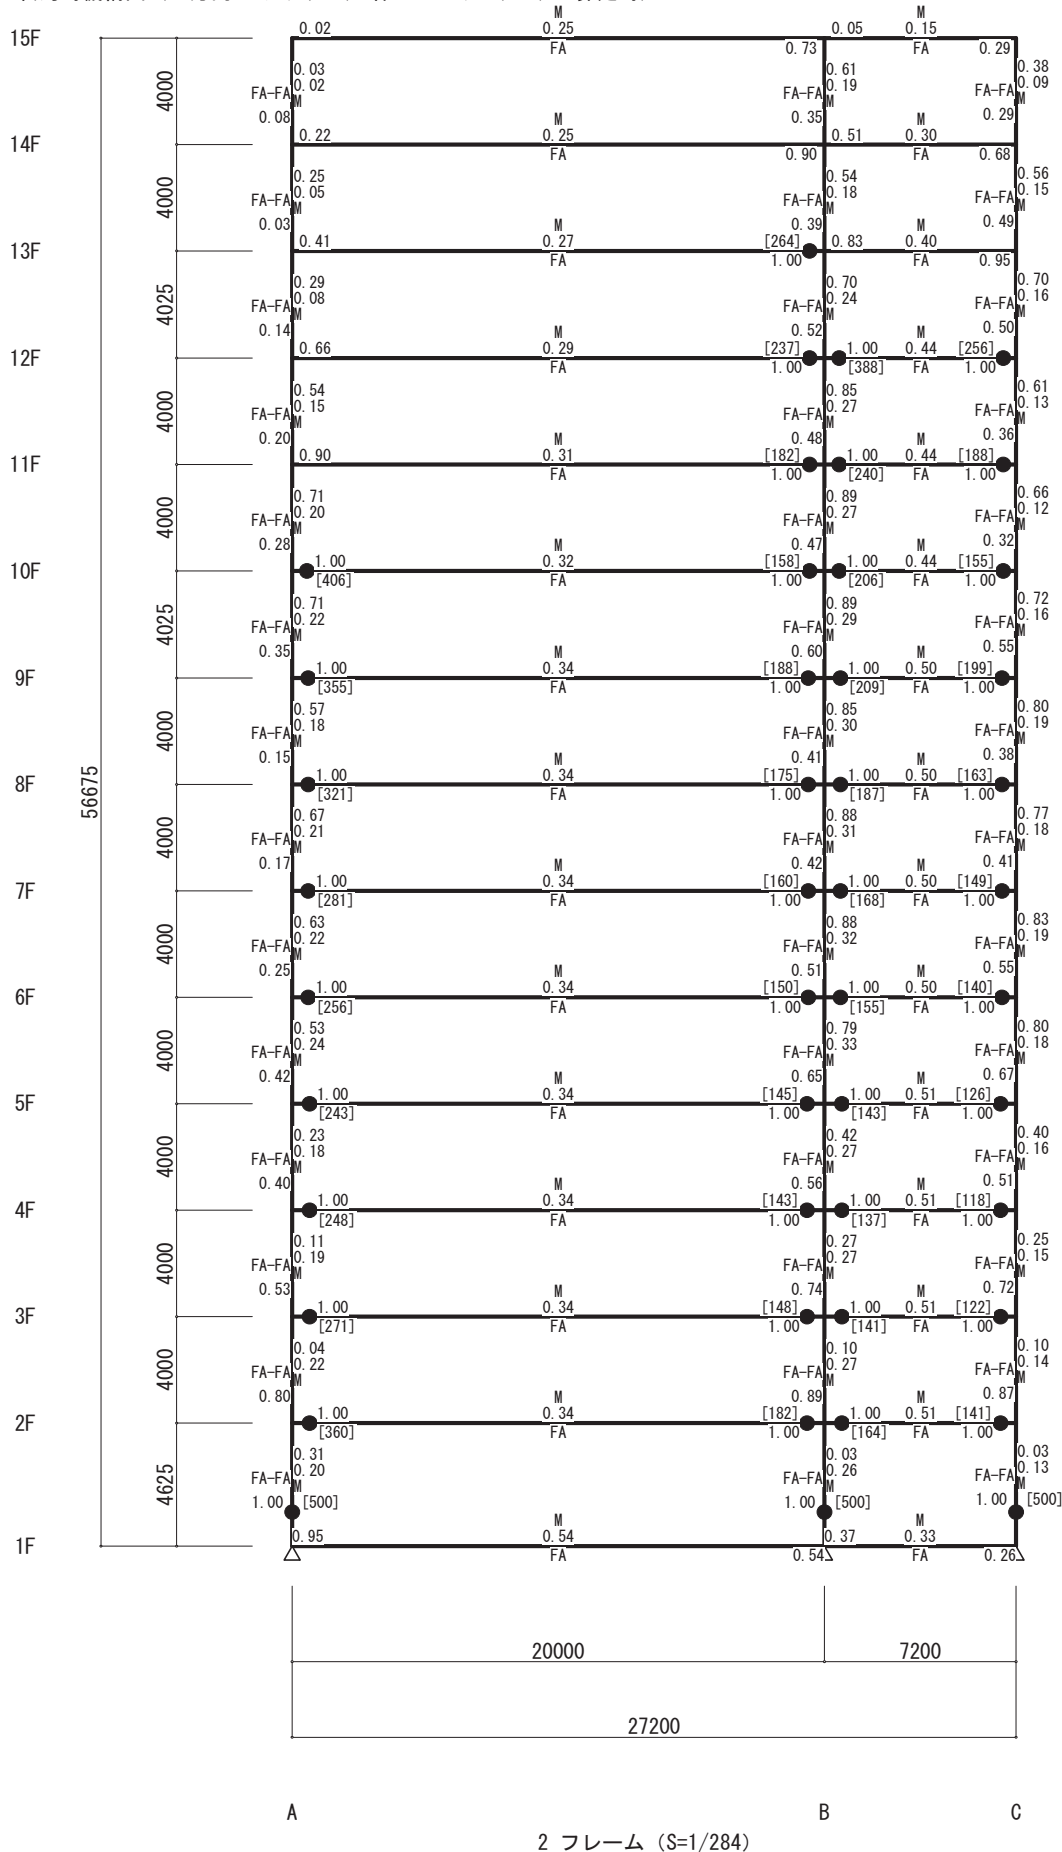


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

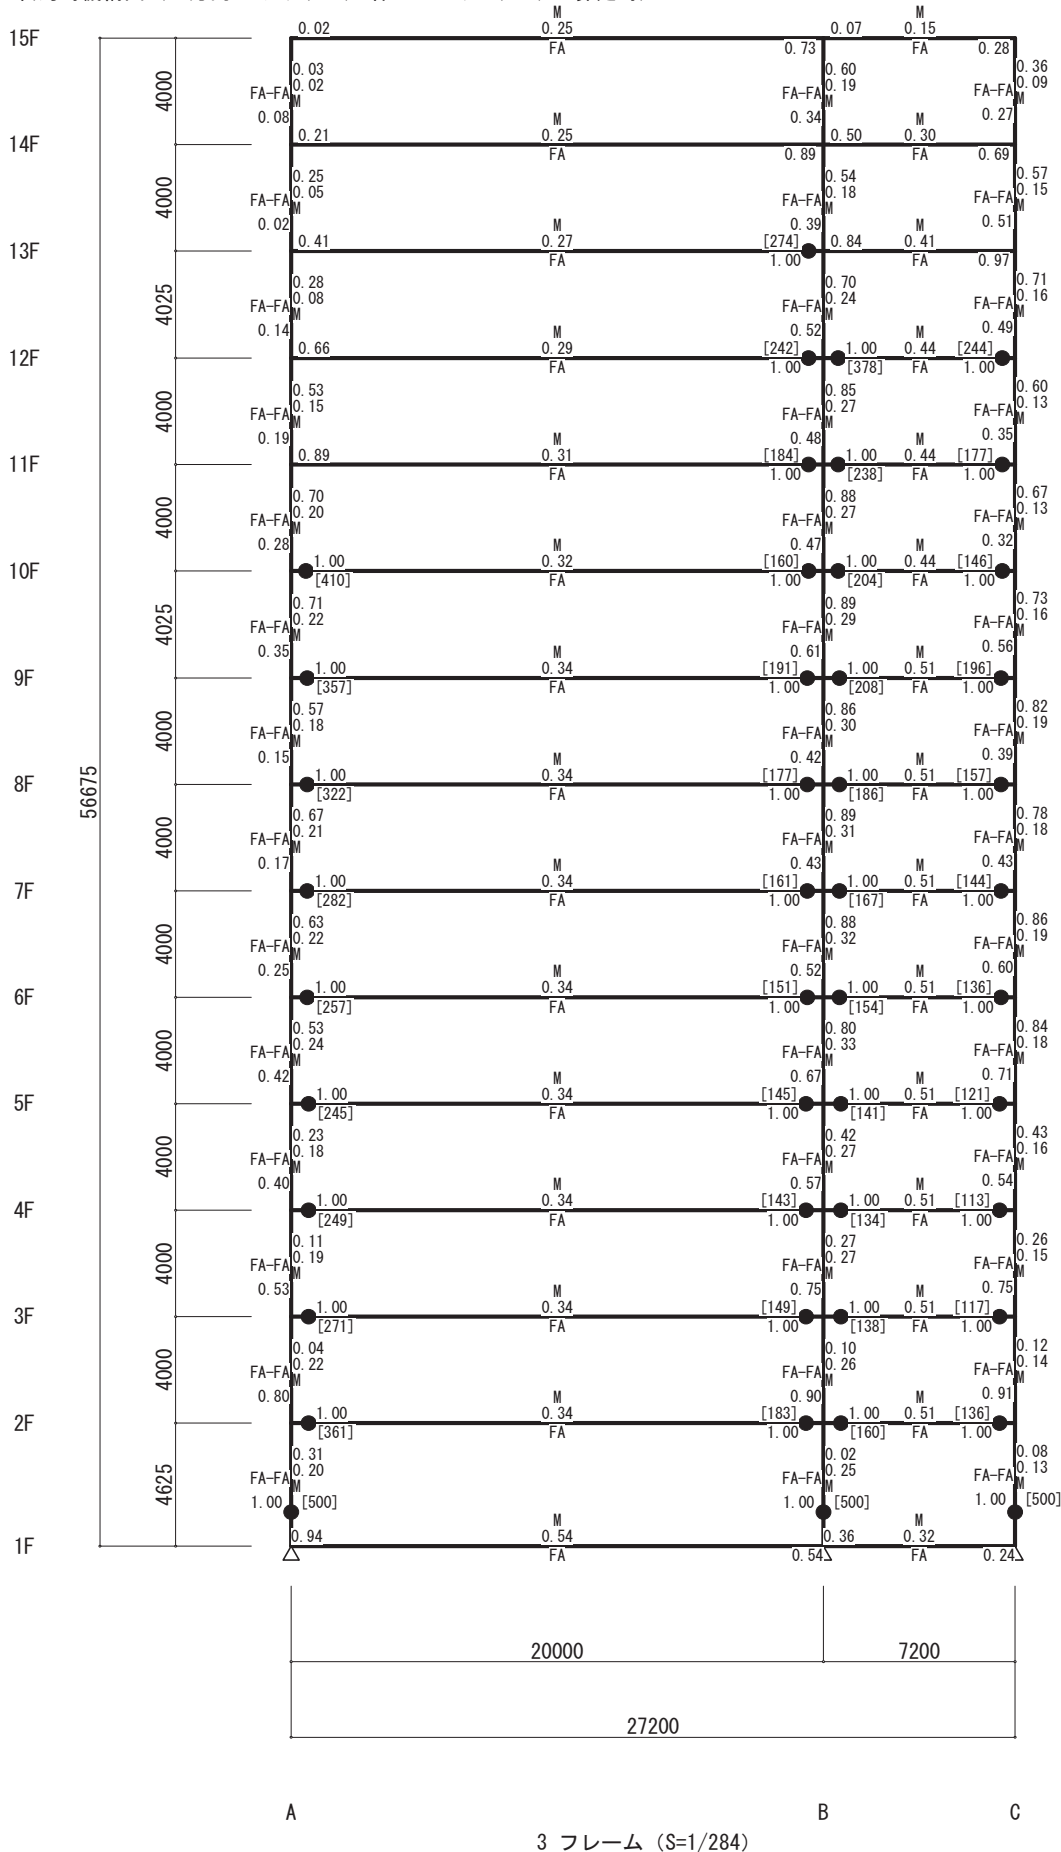


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

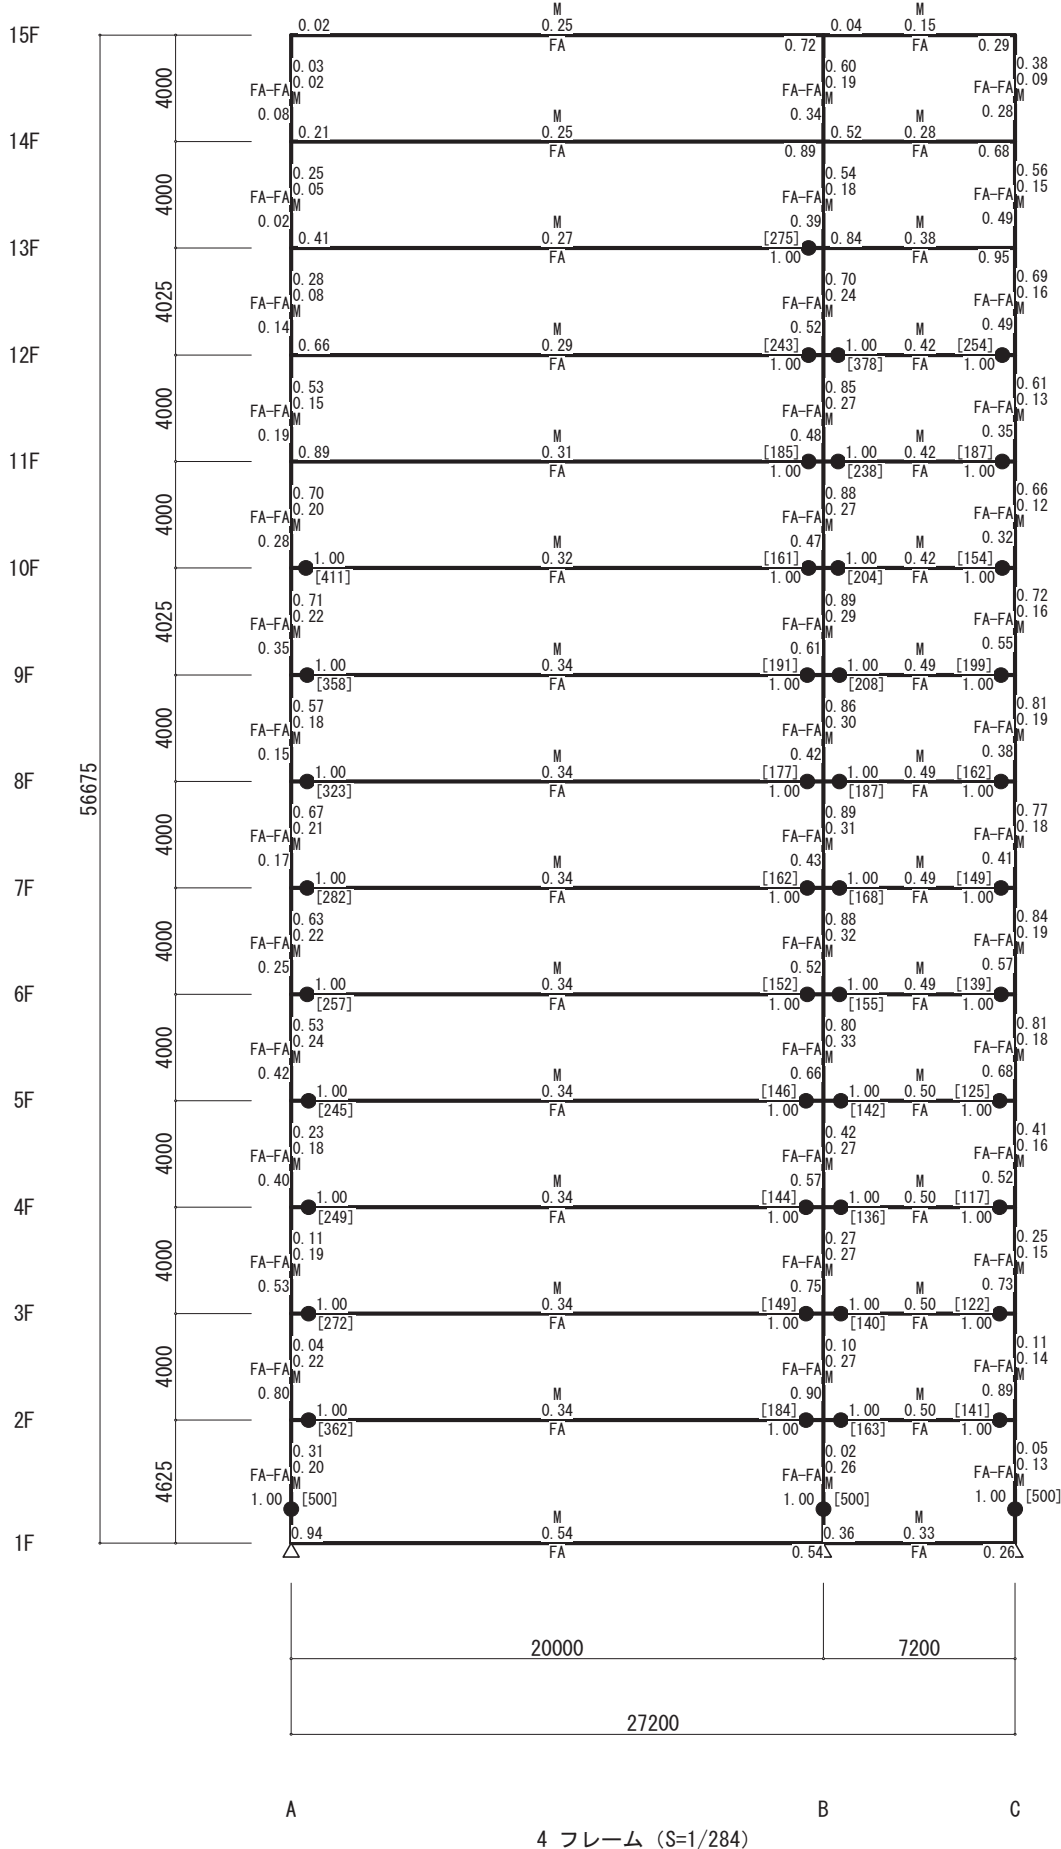


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

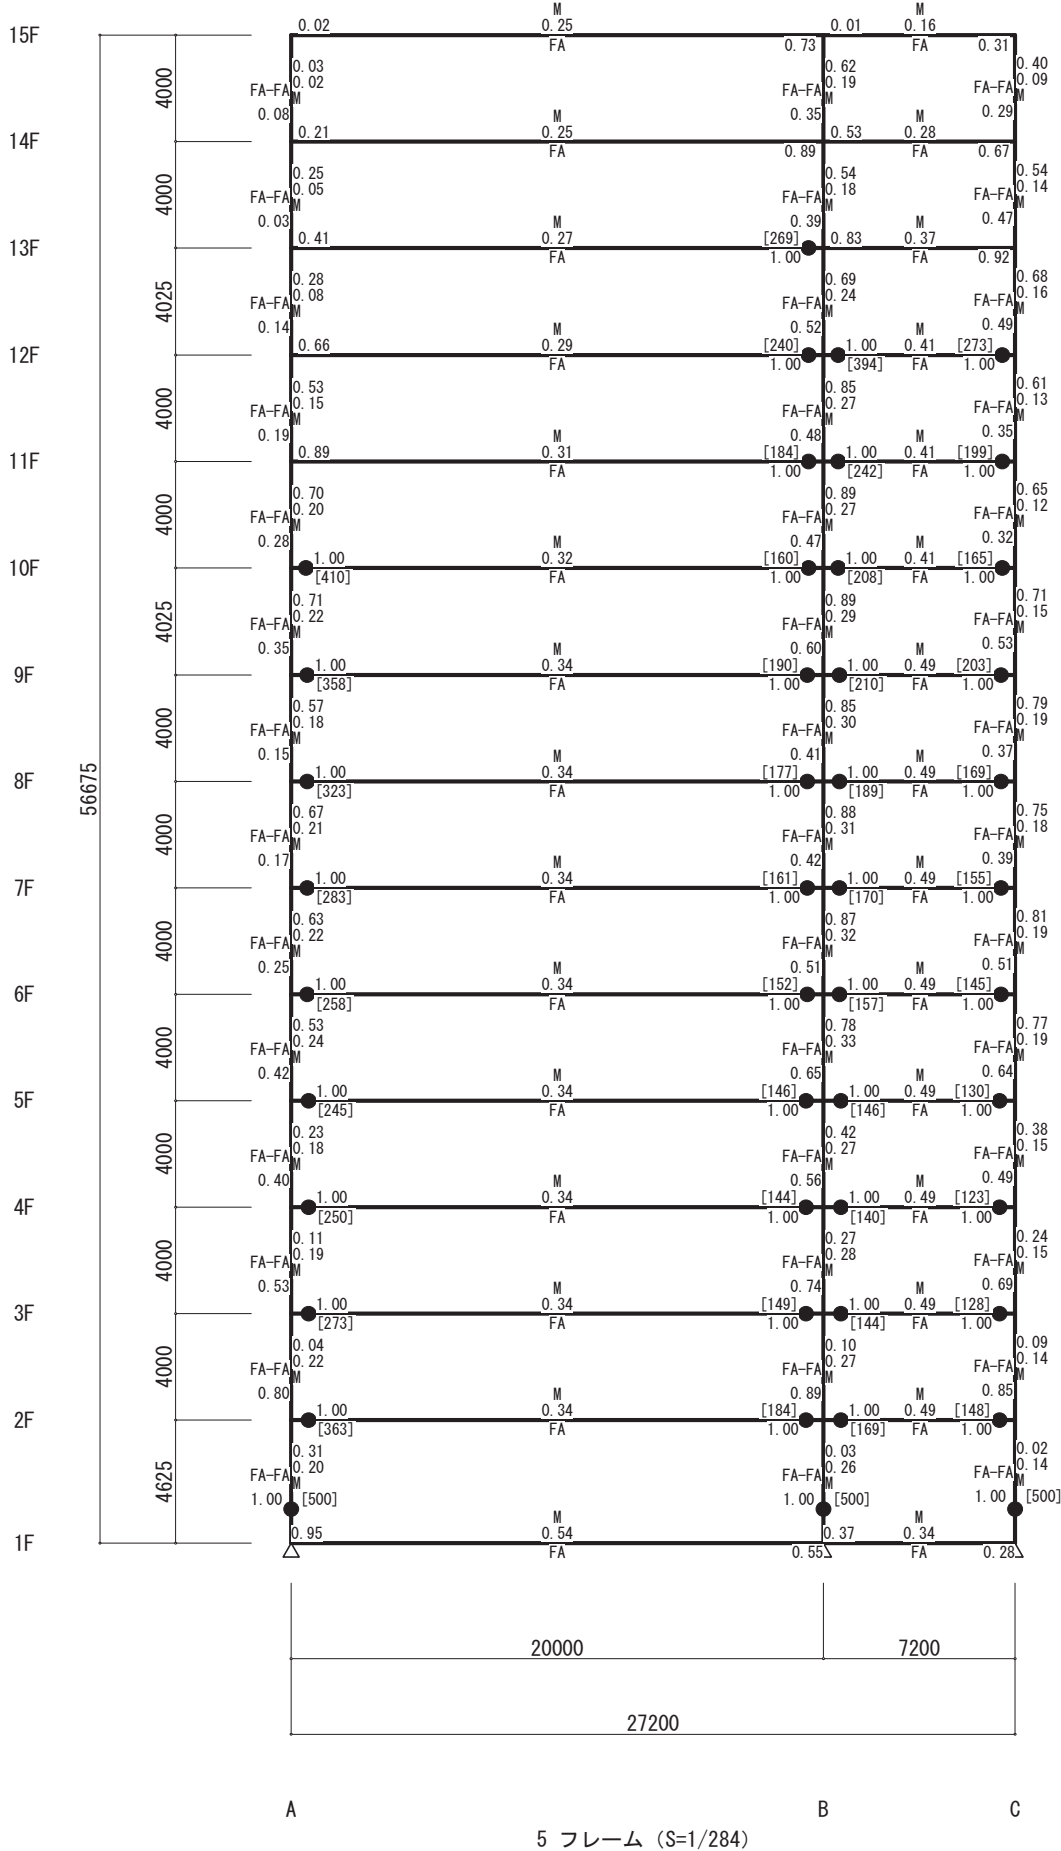


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

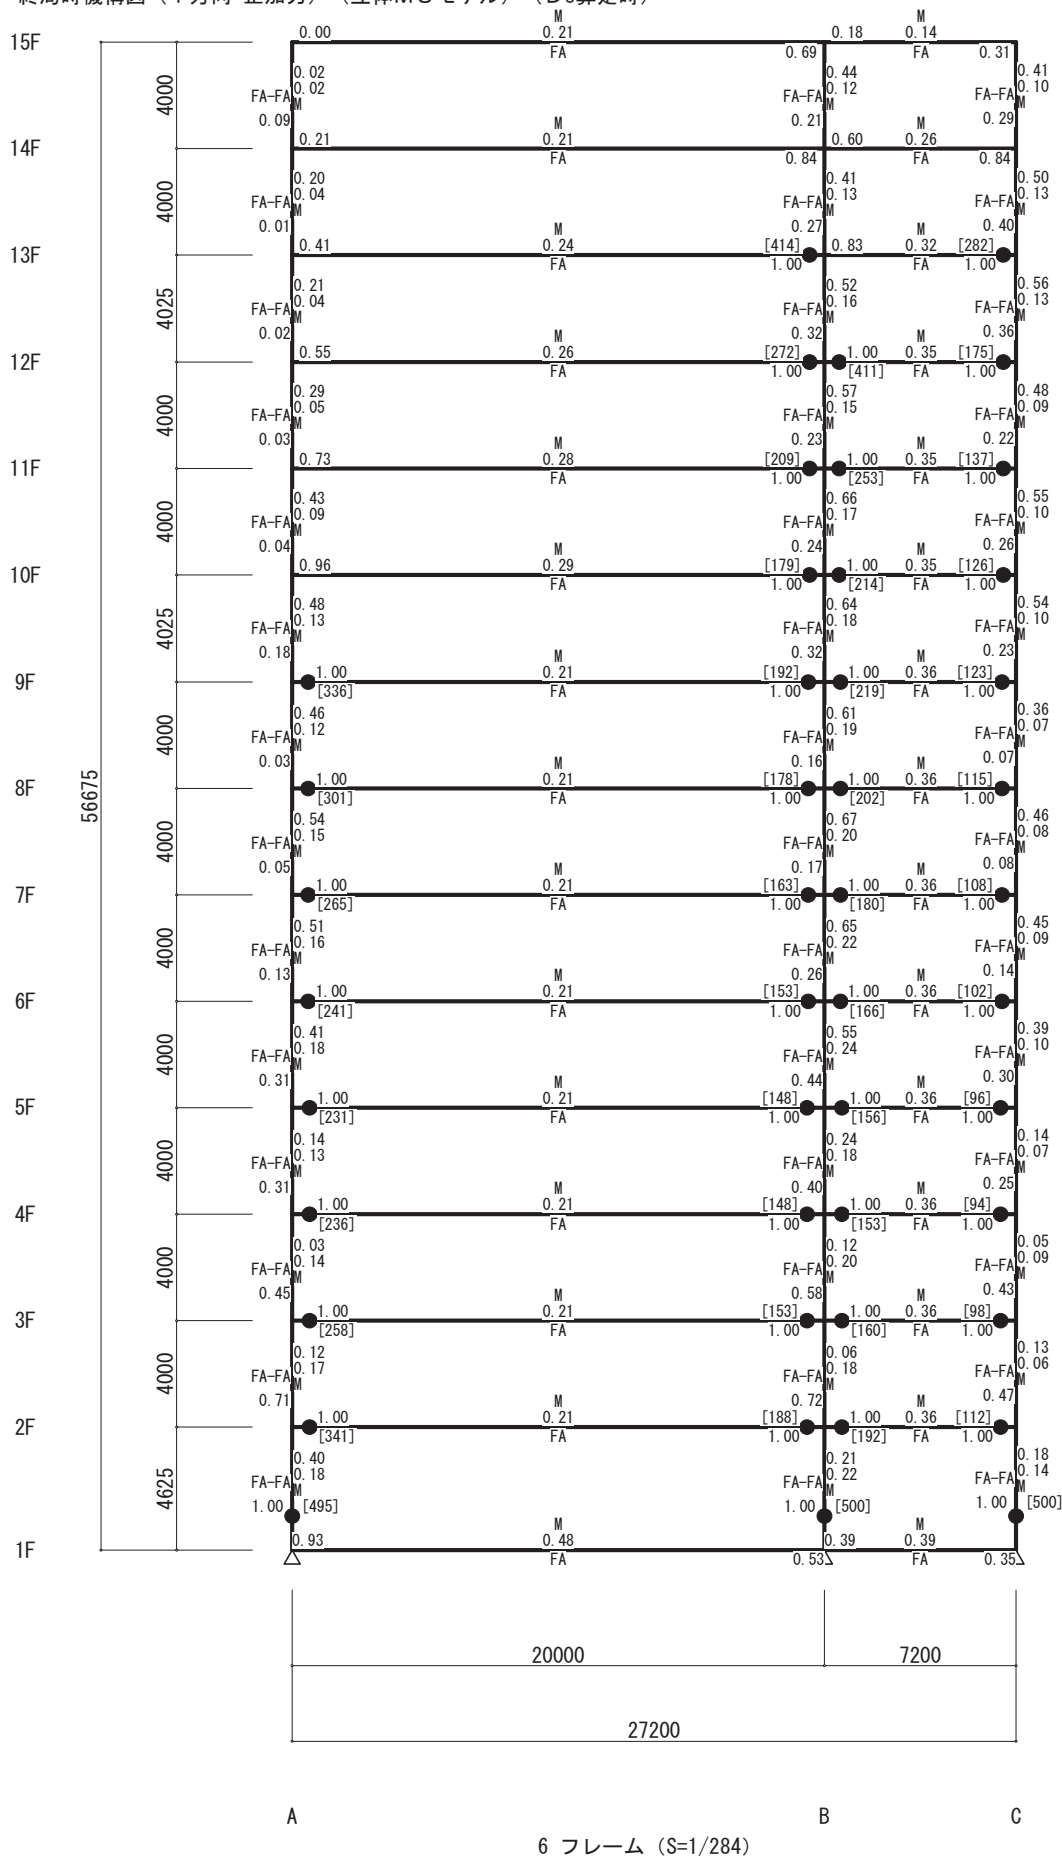


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

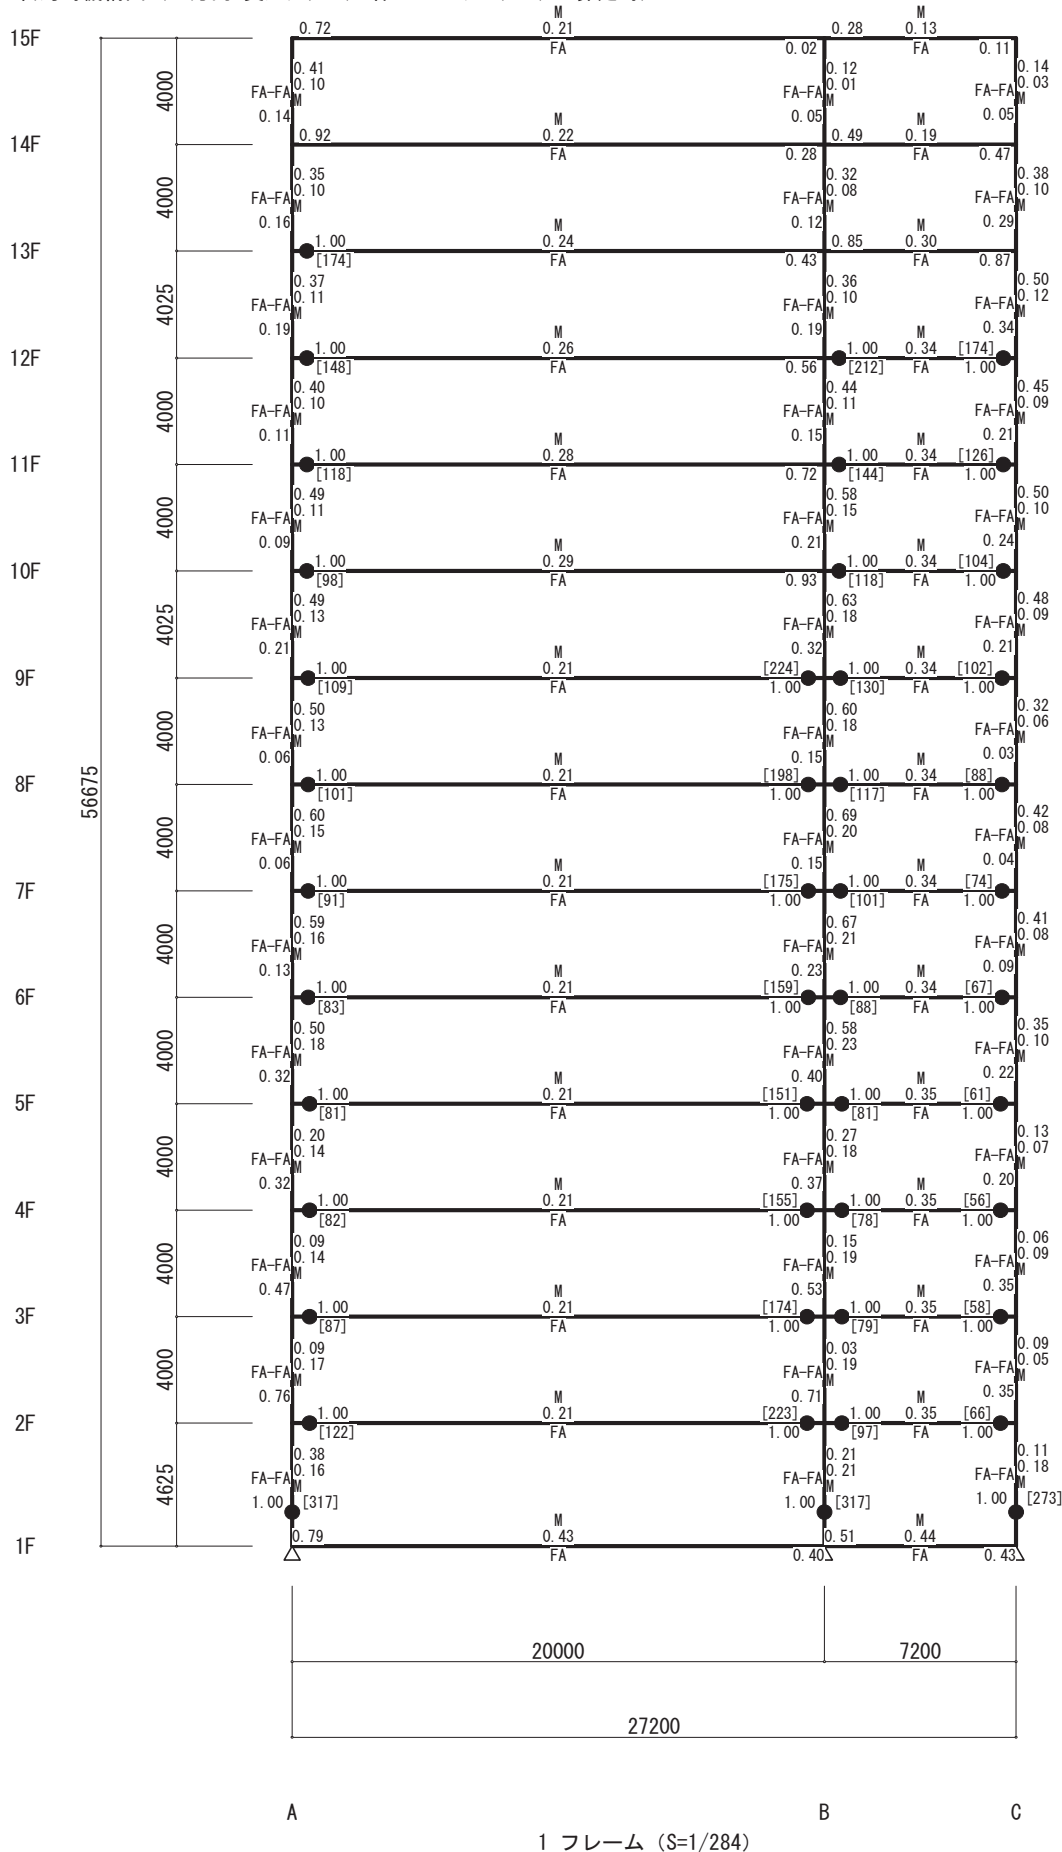


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

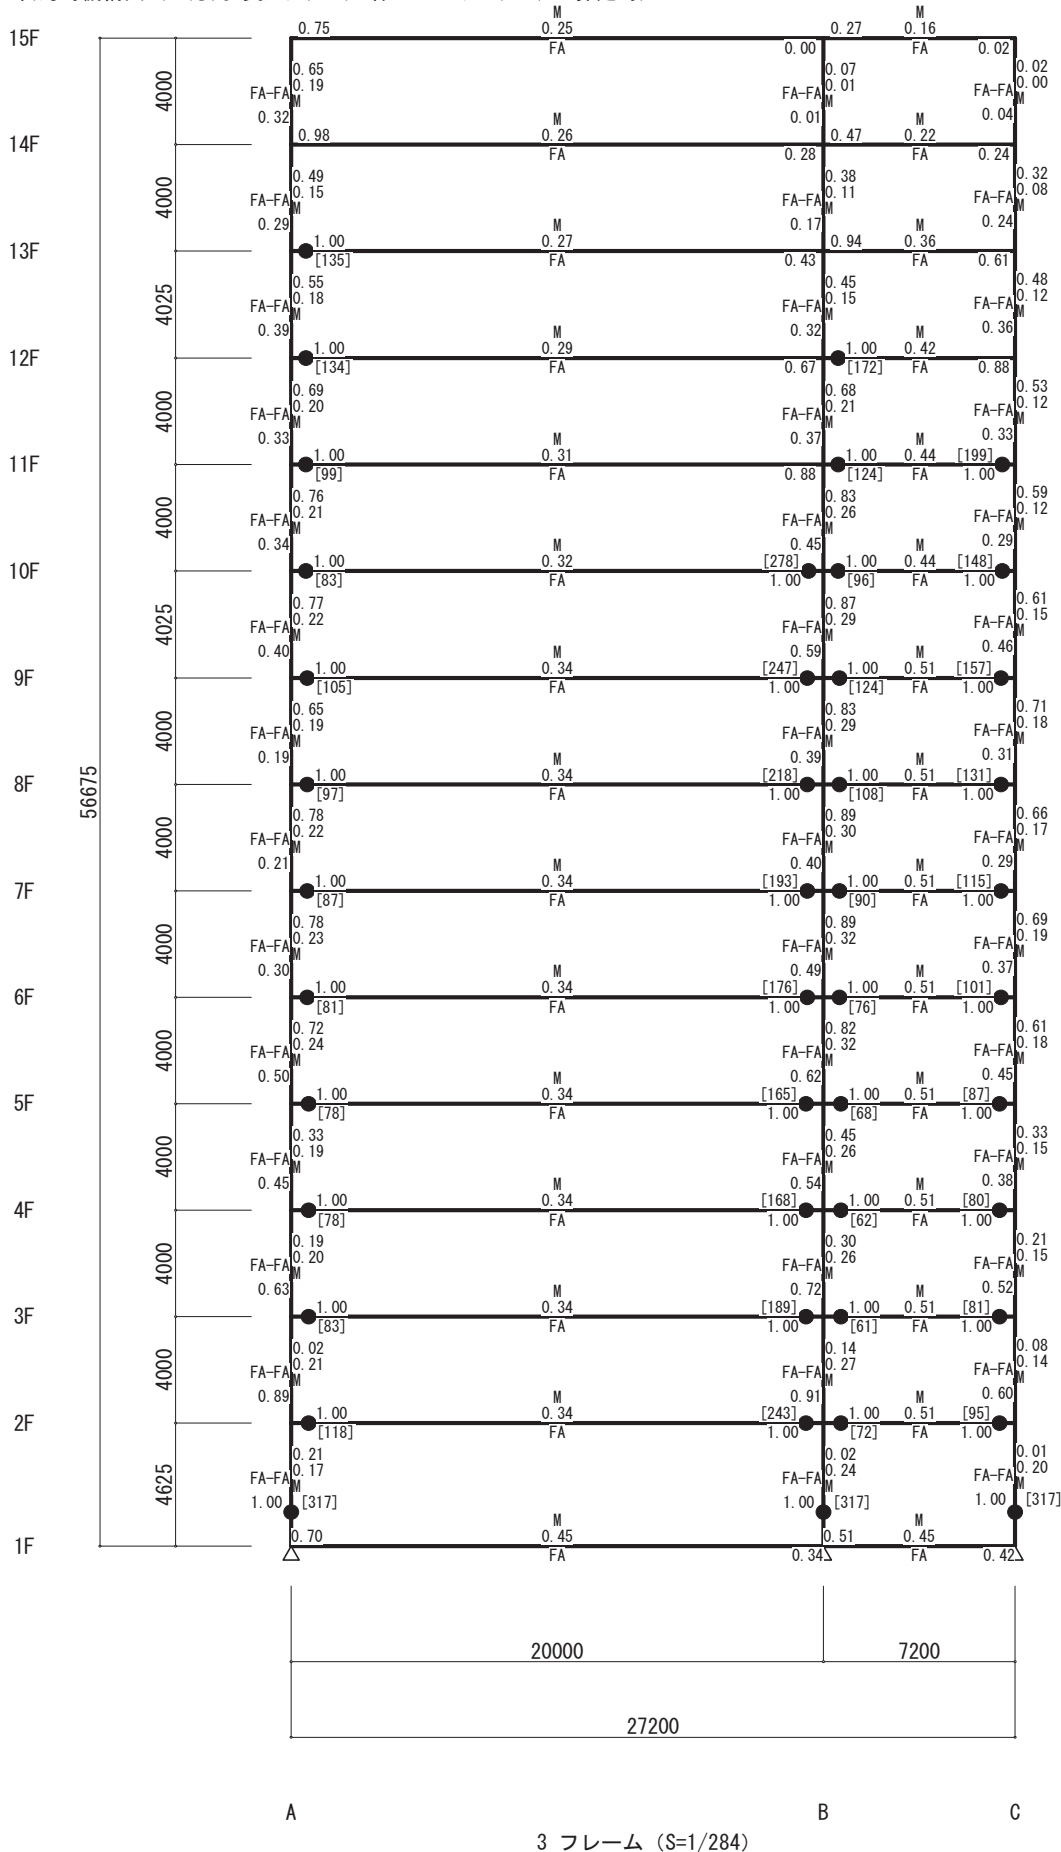


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

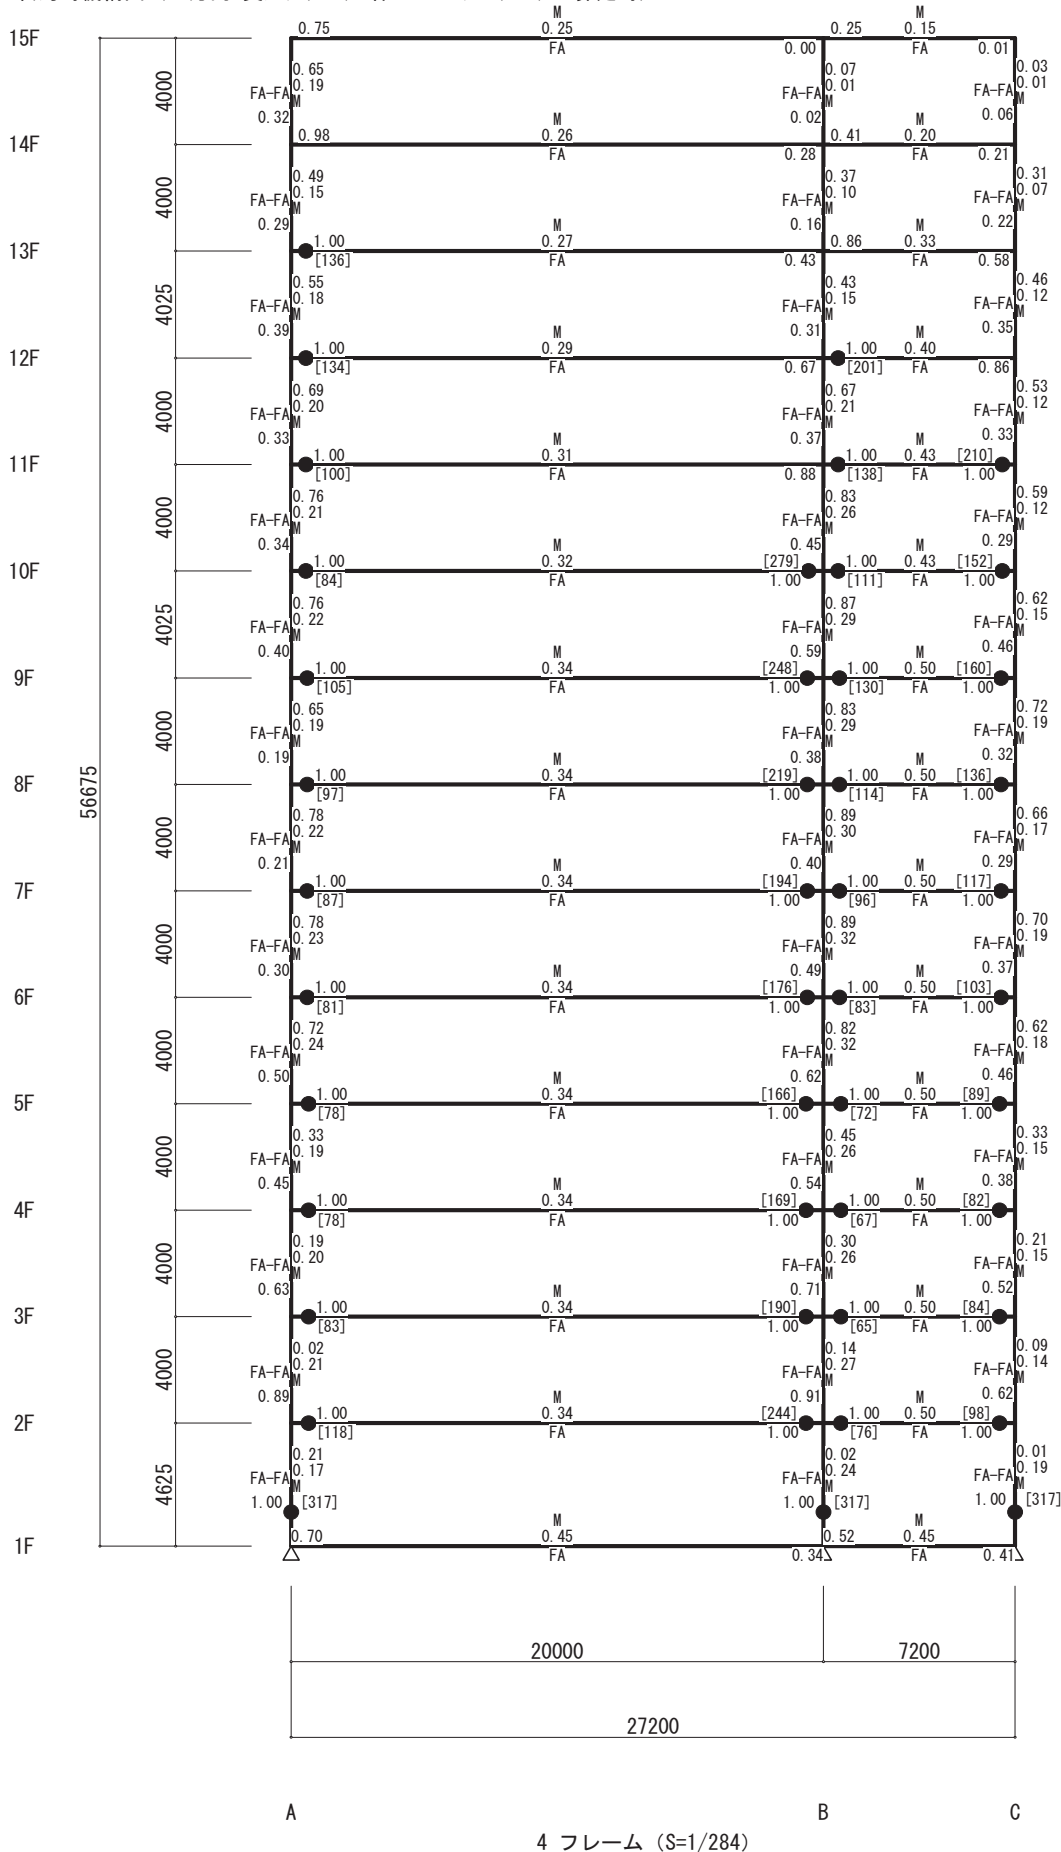

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

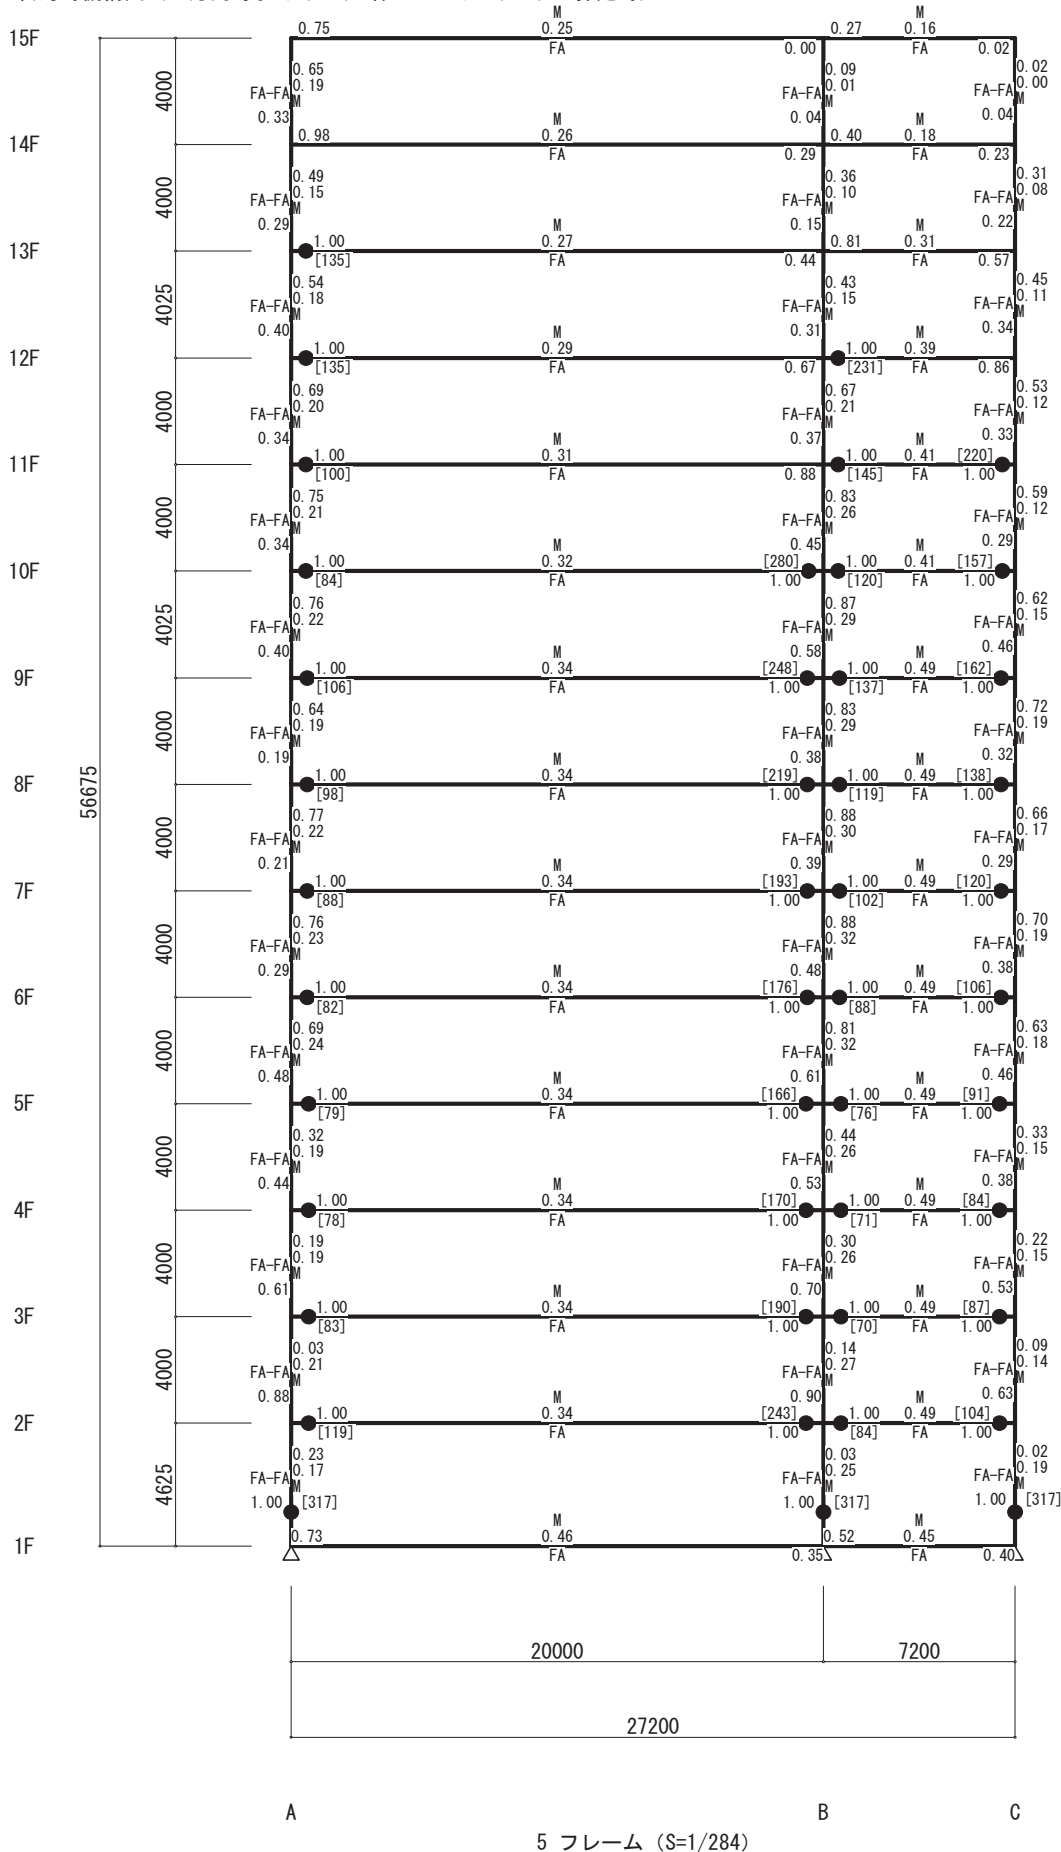



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


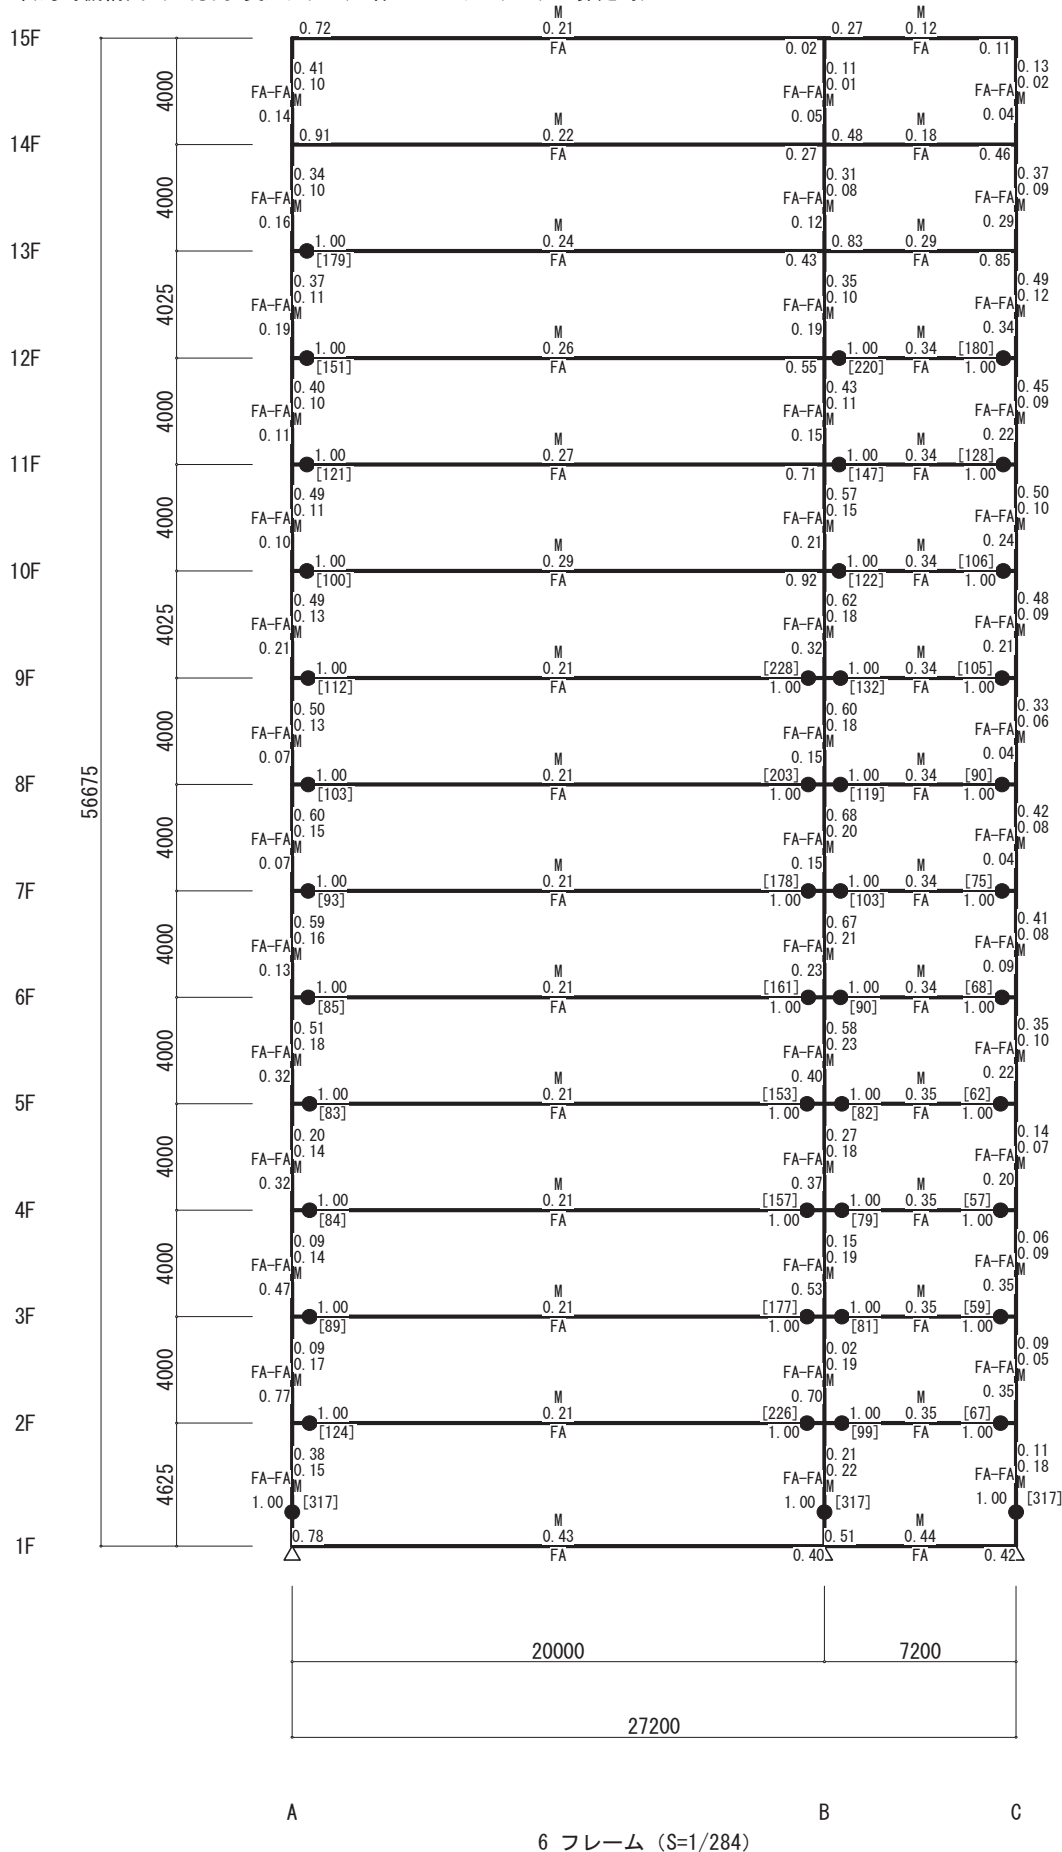


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

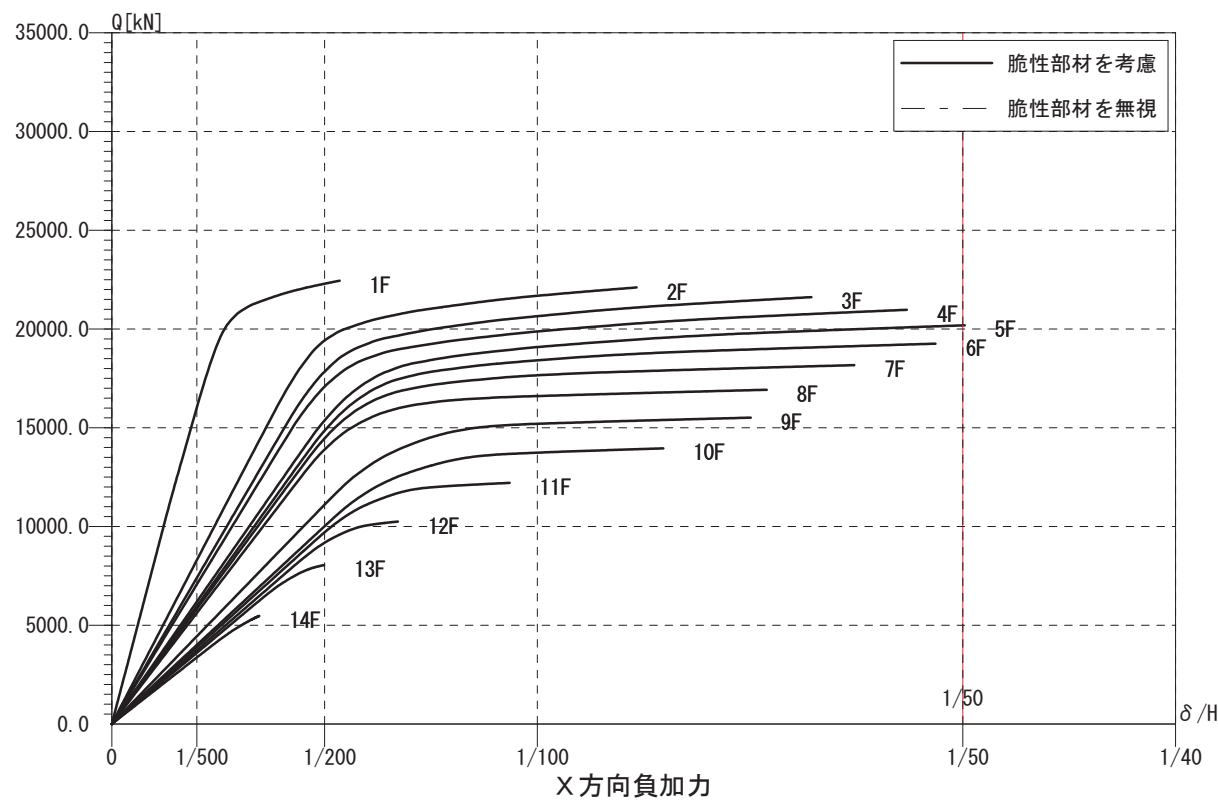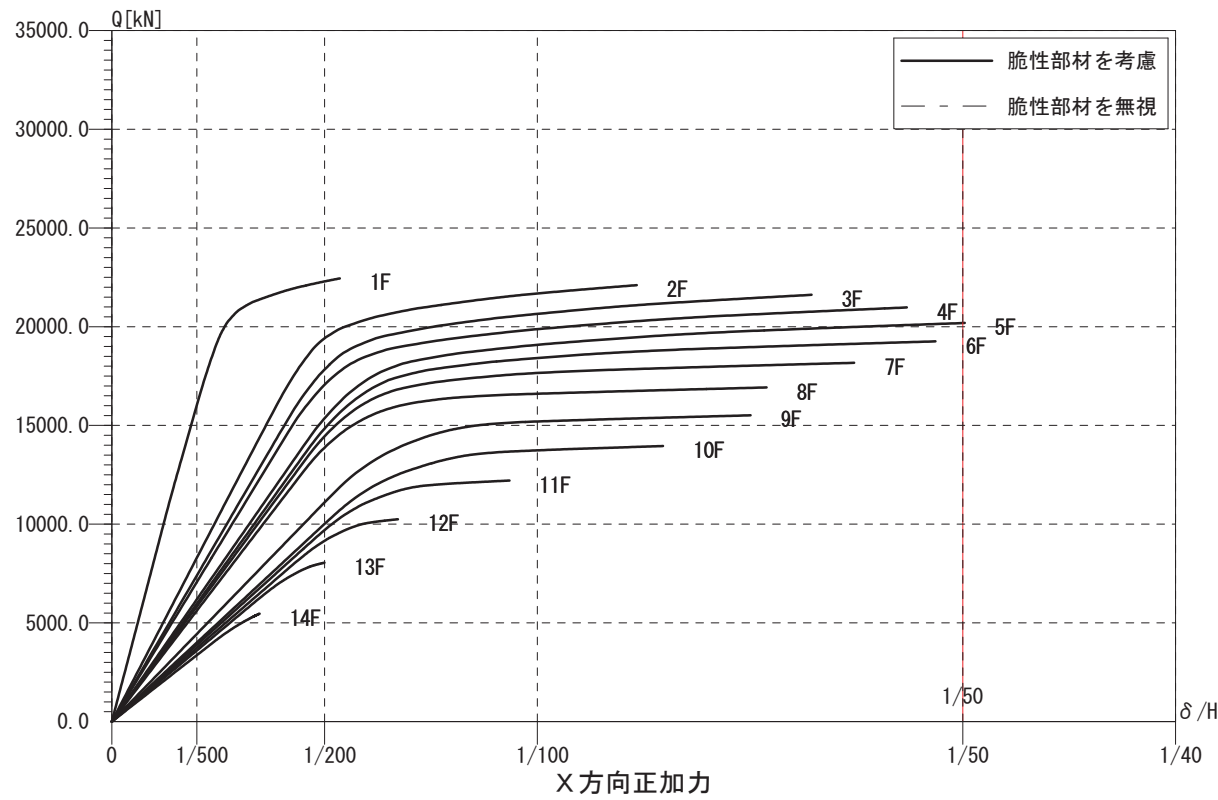

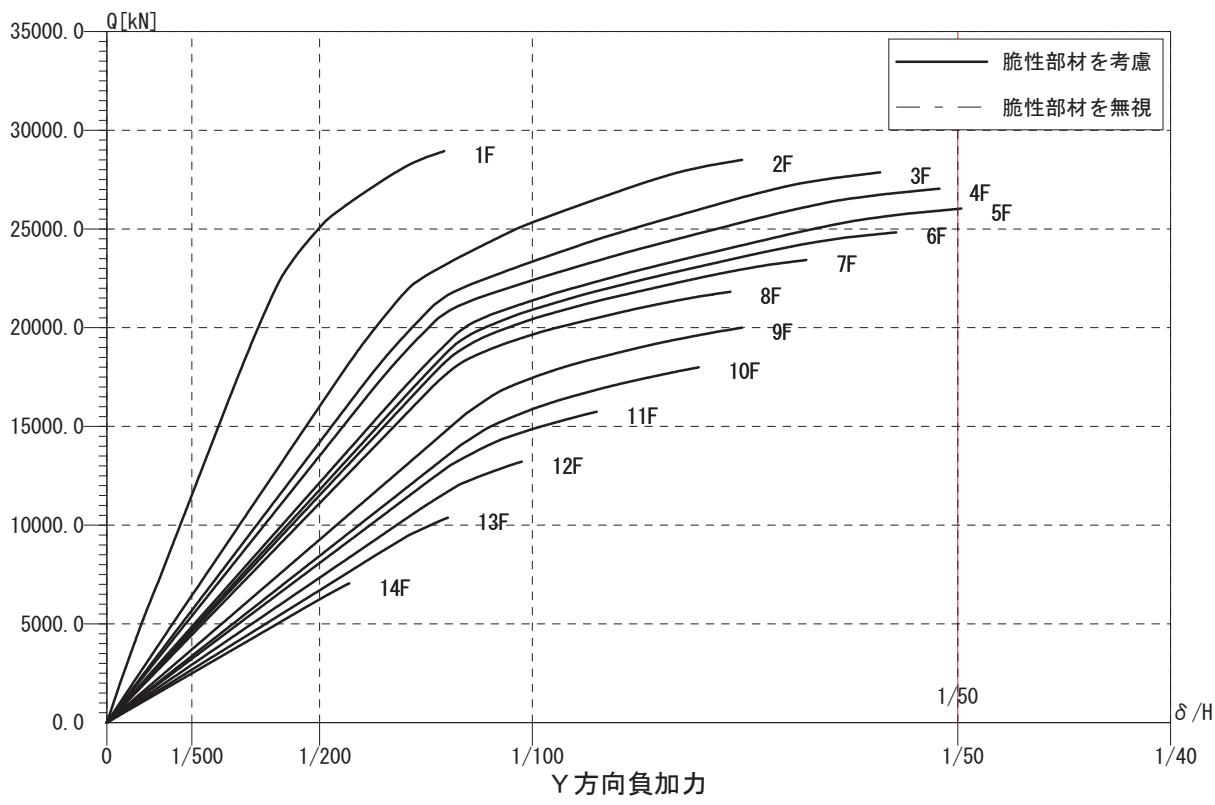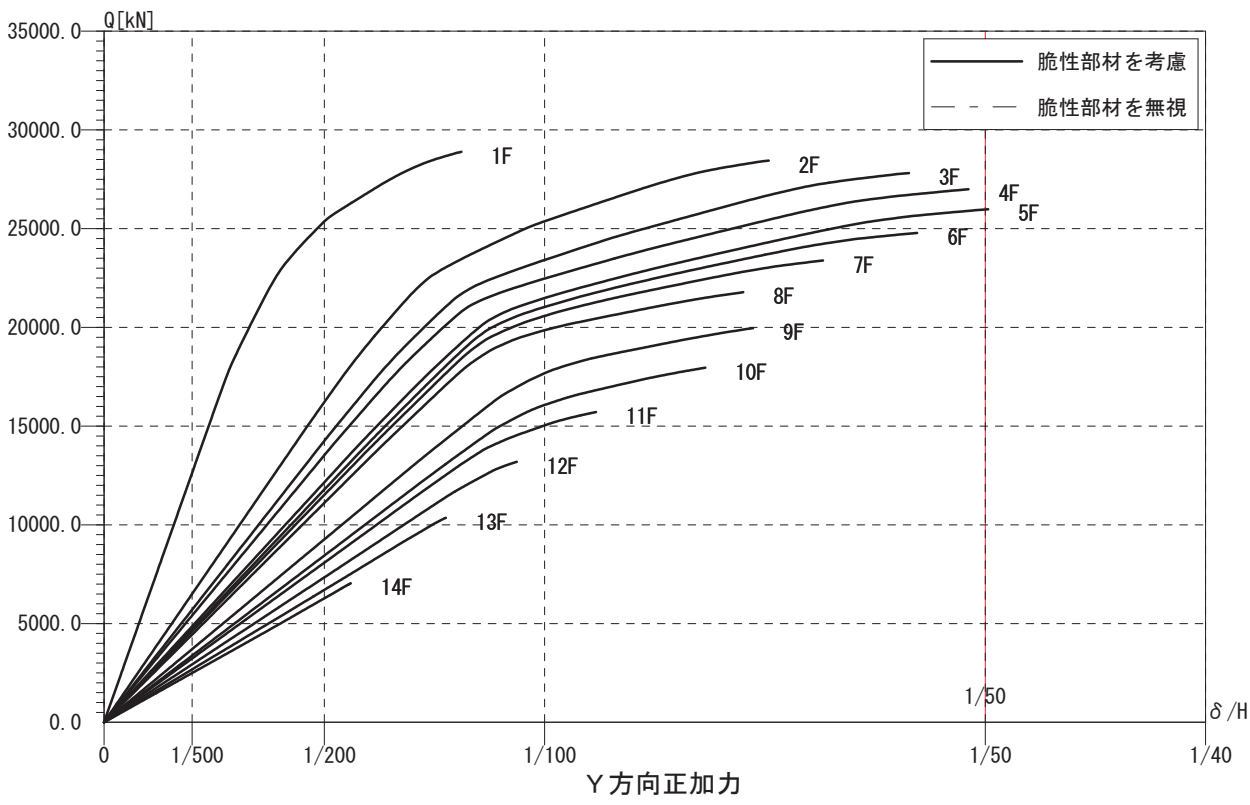

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

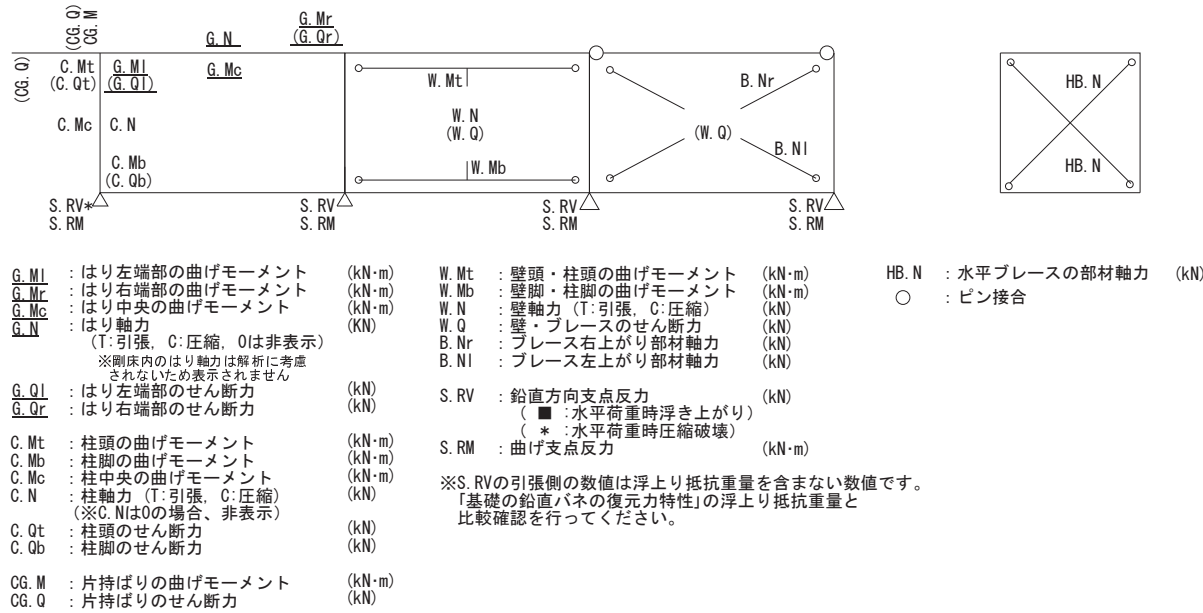

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

[illegible]

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		53.6 (8.1)		1012.0 (299.4)		805.9 (224.5)		1134.1 (299.9)		221.1 (37.3)						
15F	4000	112.1 (20.8)	82.9	1090.3 (443.3)	1143.9 (299.4)	65.9	1822.5 (780.8)	810.5 (224.5)	2.3	1830.9 (780.9)	1025.0 (299.9)	54.6	1181.2 (471.5)	47.1 (37.3)	87.0	221.1 (30.2)
		153.7	27.2C	203.8	316.2T		260.8	74.4C		269.1	61.7T		238.2	268.3C		160.8 5.8C
			195.3 (20.8)	499.5 (155.8)	682.8 (443.3)		1721.8 (489.1)	1300.9 (780.8)		1570.4 (435.6)	1292.7 (780.9)		1583.7 (450.5)	704.8 (471.5)		779.1 (202.5)
14F	4000	817.8 (277.8)	622.5 (155.8)	61.5	1616.4 (672.1)	1799.7 (489.1)	38.9	1986.7 (828.9)	1565.7 (435.6)	2.3	1937.8 (801.2)	1660.1 (450.5)	38.2	1557.8 (644.6)	678.9 (202.5)	879.5 (304.4)
		262.1	87.0T		272.2	683.6T		328.9	126.7C		335.4	58.1T		268.5	524.9C	270.7 171.5C
			293.5 (277.8)		1280.1 (372.6)	1072.1 (672.1)		1722.9 (492.3)	1328.9 (828.9)		1633.7 (469.2)	1266.9 (801.2)		1591.6 (456.5)	1020.7 (644.6)	1391.4 (385.6)
13F	4025	1109.4 (413.3)	1402.9 (372.6)	61.4	2029.4 (889.9)	1821.4 (492.3)	49.2	2138.6 (940.8)	1744.6 (469.2)	55.4	2061.8 (904.1)	1695.0 (456.5)	51.7	1955.5 (848.0)	1384.7 (385.6)	1053.4 (370.5)
		277.5	422.5T		238.6	838.1T		245.3	148.2C		242.4	27.6T		249.0	605.7C	307.9 524.9C
			554.3 (413.3)		2022.9 (585.9)	1552.3 (889.9)		2147.8 (610.5)	1648.0 (940.8)		2060.4 (587.8)	1577.0 (904.1)		2018.6 (575.3)	1457.5 (848.0)	1830.6 (525.4)
12F	4000	1641.2 (537.8)	2195.6 (585.9)	86.3	2718.4 (1070.3)	2247.8 (610.5)	50.0	2671.4 (1022.2)	2171.6 (587.8)	55.6	2606.7 (989.8)	2123.3 (575.3)	52.3	2513.2 (951.6)	1952.2 (525.4)	1392.9 (403.5)
		565.7	969.4T		577.8	898.4T		627.0	170.0C		627.2	2.2C		610.0	665.1C	586.0 1016.8C
			509.8 (537.8)		2323.3 (662.1)	1562.7 (1070.3)		2145.1 (609.8)	1417.3 (1022.2)		2061.0 (588.0)	1352.4 (989.8)		2021.1 (576.0)	1293.3 (951.6)	1847.3 (529.9)
11F	4000	1933.7 (649.9)	2443.5 (662.1)	60.1	3006.4 (1196.2)	2245.8 (609.8)	50.4	2900.5 (1175.6)	2172.8 (588.0)	55.9	2835.0 (1142.7)	2126.5 (576.0)	52.7	2695.9 (1049.0)	1968.1 (529.9)	1626.4 (502.8)
		633.9	1594.2T		614.1	885.3T		549.4	191.1C		549.5	31.7C		597.9	723.0C	620.7 1515.4C
			665.8 (649.9)		2309.5 (658.3)	1778.3 (1196.2)		2142.1 (609.5)	1801.7 (1175.6)		2062.0 (588.3)	1736.0 (1142.7)		2021.0 (576.5)	1500.0 (1049.0)	1859.5 (533.4)
10F	4025	1764.4 (904.5)	2430.3 (658.3)	60.4	2777.6 (1380.9)	2246.4 (609.5)	52.1	2513.9 (1162.1)	2173.5 (588.3)	55.8	2455.6 (1134.6)	2129.6 (576.5)	54.3	2501.9 (1235.9)	1980.9 (533.4)	1474.5 (751.7)
		55.9	2220.5T		1.6	879.9T		175.1	211.2C		172.3	61.4C		14.6	781.1C	38.2 2023.0C
			1876.2 (904.5)		4715.0 (1326.0)	2780.7 (1380.9)		2169.9 (615.2)	2163.8 (1162.1)		2095.1 (597.1)	2111.0 (1134.6)		2070.4 (588.2)	2472.8 (1235.9)	3929.0 (1107.9)
9F	4000	2956.1 (1153.2)	4832.3 (1326.0)	58.7	4194.0 (1730.3)	2259.7 (615.2)	44.9	2210.6 (925.2)	2204.4 (597.1)	54.7	2148.6 (894.3)	2164.5 (588.2)	47.0	3645.3 (1479.2)	4047.6 (1107.9)	2378.1 (889.6)
		649.7	3501.3T		733.3	258.8T		360.3	223.5C		360.0	104.5C		686.9	304.7C	598.8 3093.2C
			1656.7 (1153.2)		4711.0 (1325.5)	2727.3 (1730.3)		2170.1 (616.5)	1490.0 (925.2)		2095.3 (597.3)	1428.5 (894.3)		2062.2 (586.9)	2271.5 (1479.2)	3928.0 (1108.1)
8F	4000	3175.8 (1211.4)	4832.5 (1325.5)	60.8	4252.2 (1732.3)	2268.6 (616.5)	49.2	2885.6 (1134.5)	2205.5 (597.3)	55.1	2830.6 (1107.2)	2163.8 (586.9)	50.8	3841.1 (1536.5)	4050.4 (1108.1)	2747.6 (1006.7)
		752.9	4782.9T		787.6	347.5C		616.7	235.4C		616.2	152.5C		768.0	163.5T	734.2 4165.0C
			1670.0 (1211.4)		4655.5 (1309.8)	2677.1 (1732.3)		2162.9 (614.7)	1652.3 (1134.5)		2097.2 (598.0)	1598.2 (1107.2)		2069.4 (589.1)	2305.0 (1536.5)	3982.4 (1123.0)
7F	4000	3105.3 (1276.1)	4775.4 (1309.8)	59.9	4241.0 (1826.0)	2262.6 (614.7)	49.9	2718.9 (1167.9)	2208.3 (598.0)	55.5	2671.1 (1144.2)	2172.1 (589.1)	51.4	3867.5 (1650.2)	4103.1 (1123.0)	2703.2 (1085.8)
		553.1	6054.6T		589.0	942.2C		383.1	244.3C		382.7	196.8C		567.2	643.1T	531.5 5256.6C
			1999.2 (1276.1)		4601.3 (1294.7)	3063.0 (1826.0)		2154.8 (612.8)	1952.7 (1167.9)		2099.4 (598.7)	1905.8 (1144.2)		2076.5 (591.4)	2733.2 (1650.2)	4034.6 (1137.4)
6F	4000	2721.2 (1358.2)	4720.4 (1294.7)	59.5	3795.3 (1855.2)	2257.0 (612.8)	51.1	2413.4 (1261.1)	2211.3 (598.7)	55.9	2375.0 (1242.7)	2181.3 (591.4)	52.4	3497.7 (1719.3)	4154.4 (1137.4)	2394.5 (1209.6)
		4.7	7317.8T		85.0	1528.8C		108.7	250.2C		110.4	236.6C		59.1	1135.4T	24.8 6368.1C
			2711.8 (1358.2)		4638.9 (1304.5)	3625.3 (1855.2)		2186.2 (621.3)	2630.8 (1261.1)		2137.3 (608.6)	2595.9 (1242.7)		2114.9 (601.7)	3379.6 (1719.3)	4135.8 (1164.8)
5F	4000	2041.4 (1367.5)	4753.2 (1304.5)	57.2	3300.8 (1944.2)	2287.2 (621.3)	50.5	1800.2 (1272.0)	2244.8 (608.6)	53.8	1759.1 (1252.6)	2217.7 (601.7)	51.4	2985.9 (1801.6)	4250.6 (1164.8)	1691.8 (1206.5)
		693.6	8597.3T		587.6	2115.9C		743.7	253.3C		746.0	275.2C		617.3	1641.8T	721.3 7512.7C
			3428.6 (1367.5)		4595.0 (1292.4)	4475.9 (1944.2)		2179.5 (619.9)	3287.7 (1272.0)		2139.0 (609.3)	3251.2 (1252.6)		2119.4 (603.4)	4220.5 (1801.6)	4176.1 (1176.1)
4F	4000	1281.8 (1375.9)	4710.4 (1292.4)	57.7	2403.1 (1942.6)	2283.9 (619.9)	52.2	1139.7 (1351.1)	2247.8 (609.3)	54.4	1112.8 (1338.4)	2224.9 (603.4)	52.7	2190.7 (1844.7)	4291.8 (1176.1)	1041.7 (1269.6)
		1470.1	9871.9T		1482.2	2698.8C		1562.6	253.8C		1563.9	310.2C		1498.7	2160.0T	1497.4 8674.5C
			4221.9 (1375.9)		4531.2 (1274.4)	5367.4 (1942.6)		2170.0 (617.5)	4264.9 (1351.1)		2141.9 (610.2)	4240.6 (1338.4)		2128.5 (606.1)	5188.0 (1844.7)	4238.5 (1193.1)
3F	4000	422.7 (1617.8)	4644.6 (1274.4)	56.7	1440.1 (2014.1)	2276.3 (617.5)	53.1	156.3 (1345.2)	2251.2 (610.2)	54.7	136.8 (1335.6)	2235.6 (606.1)	53.6	1292.6 (1963.6)	4352.1 (1193.1)	202.0 (1468.2)
		2812.8	11137.1T		2588.2	3283.4C		2534.1	251.7C		2534.3	336.9C		2634.7	2701.9T	2734.5 9860.3C
			6048.4 (1617.8)		4463.1 (1256.1)	6616.4 (2014.1)		2160.0 (615.0)	5224.4 (1345.2)		2144.7 (611.1)	5205.4 (1335.6)		2138.4 (609.0)	6562.0 (1963.6)	4298.7 (1210.4)
2F	4625	1467.7 (996.6)	4580.6 (1256.1)	58.8	114.5 (1746.8)	2267.8 (615.0)	53.9	809.5 (1529.6)	2255.0 (611.1)	55.2	814.0 (1531.4)	2246.7 (609.0)	54.2	7.2 (1868.5)	4416.4 (1210.4)	1372.3 (891.5)
		3772.3	12387.9T		3924.9	3883.9C		4346.8	250.2C		4355.8	351.6C		4328.0	3277.9T	3434.0 11067.0C
			6076.8 (996.6)		3673.0 (1354.1)	7964.3 (1746.8)		3592.9 (1095.0)	7884.1 (1529.6)		3588.3 (1094.4)	7896.6 (1531.4)		3802.9 (1126.5)	8648.9 (1868.5)	5495.7 (1436.3)
1F		13748.2 0.0	4076.8 (1354.1)	1201.9 0.0	4150.5 (1095.0)	4291.4 (1095.0)	349.2	259.6 0.0	4291.1 (1094.4)	351.4	334.5 0.0	4308.2 (1126.5)	252.7	3574.6 0.0	4846.0 (1436.3)	324.9 12520.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
		36000														
		1	2	3	4	5	6									
		B フレーム (S=1/284)														

		89.6 (33.5)		271.8 (80.9)		214.1 (62.0)		307.4 (82.1)		134.7 (25.8)				
56675	4000	151.5 (57.3)	30.9 (33.5)	400.3 (183.7)	310.7 (80.9)	19.5 (239.4)	232.6 (62.0)	9.3 (226.6)	497.7 (82.1)	283.6 (158.1)	11.9 (25.8)	51.0 (25.8)	41.8 (50.8)	134.7 (50.8)
	4000	36.9 (57.3)	64.2T (310.0)	32.8 (256.7)	20.4T (334.7)	25.6 (585.5)	20.1C (453.2)	44.5 (620.3)	34.8T (226.6)	42.3 (412.5)	47.7C (273.8)	33.1 (310.3)	53.3C (81.3)	68.5 (50.8)
	4000	232.2 (96.9)	378.0 (178.7)	26.7 (272.6)	563.7 (170.4)	28.1 (352.4)	713.1 (166.8)	19.8 (292.7)	602.9 (111.6)	391.3 (198.3)	10.6 (81.3)	413.9 (111.6)	275.1 (81.3)	241.8 (103.7)
	4000	38.3 (96.9)	178.7T (127.1)	18.5 (127.1)	72.4T (272.6)	8.4 (229.1)	26.3C (784.5)	17.6 (223.8)	0.8T (837.1)	17.2 (567.8)	63.7C (535.4)	34.4 (379.5)	166.1C (500.8)	173.1 (103.7)
	4025	344.4 (163.0)	500.0 (127.1)	42.4 (360.1)	753.1 (869.1)	40.1 (862.8)	774.6 (223.8)	31.3 (374.0)	377.0 (144.4)	504.6 (304.7)	15.4 (450.6)	606.5 (132.1)	25.1 (327.7)	327.7 (145.9)
	4000	16.3 (163.0)	334.7T (900.9)	28.4 (900.9)	131.9T (360.1)	54.6 (247.4)	35.2C (753.6)	35.5 (895.9)	57.5C (367.0)	6.7 (817.0)	58.1C (230.9)	34.2 (304.7)	322.7C (794.3)	327.7 (145.9)
	4000	630.9 (236.7)	942.6 (255.9)	21.2 (486.8)	1091.9 (247.4)	2.4 (862.8)	897.3 (249.1)	0.7 (451.9)	1038.4 (230.9)	845.5 (420.6)	14.3 (222.5)	1005.1 (420.6)	808.0 (222.5)	535.0 (191.4)
	4000	157.4 (236.7)	620.0T (912.4)	118.4 (257.9)	76.9T (486.8)	59.3 (1039.0)	37.5C (918.0)	134.5 (996.8)	54.0C (451.9)	163.8 (815.4)	45.6C (677.5)	152.1 (793.8)	569.8C (224.5)	230.8 (191.4)
	4000	628.4 (255.4)	944.4 (257.9)	16.0 (531.7)	1175.2 (299.6)	39.5 (555.6)	1201.9 (288.6)	42.0 (481.4)	1072.2 (230.6)	844.7 (420.6)	14.6 (222.5)	960.9 (420.6)	822.9 (222.5)	563.0 (220.8)
	4000	117.5 (255.4)	903.5T (255.4)	111.9 (255.4)	65.8T (531.7)	90.8 (1037.0)	53.4C (655.6)	109.5 (289.1)	89.0C (853.2)	95.3 (818.0)	25.5C (770.2)	121.3 (432.8)	814.7C (798.8)	320.8 (220.8)
	4025	543.0 (251.0)	936.3 (255.7)	15.8 (1069.5)	1116.2 (299.1)	39.6 (564.9)	1099.6 (289.1)	42.2 (487.0)	992.8 (231.3)	847.4 (411.1)	14.7 (875.2)	827.4 (225.9)	14.3 (478.5)	478.5 (219.7)
56675	4000	37.8 (251.0)	1175.0T (921.3)	11.5 (921.3)	46.9T (525.7)	37.2 (1438.4)	70.4C (564.9)	12.8 (1378.0)	121.5C (487.0)	48.0 (828.6)	3.7T (234.1)	36.3 (411.1)	1050.7C (808.7)	405.8 (228.4)
	4000	485.0 (188.2)	952.3 (260.3)	15.2 (622.4)	1387.9 (409.9)	37.1 (773.8)	1457.7 (393.8)	39.9 (563.1)	1267.9 (234.1)	857.2 (385.2)	14.3 (228.4)	885.5 (385.2)	836.2 (228.4)	402.8 (147.7)
	4000	108.5 (188.2)	1450.8T (922.6)	143.2 (260.4)	84.6T (622.4)	174.5 (410.4)	99.1C (773.8)	141.7 (393.5)	238.8C (563.1)	115.1 (826.9)	65.2T (385.2)	107.5 (808.5)	1287.8C (228.4)	187.8 (147.7)
	4000	684.1 (250.6)	952.1 (260.4)	14.8 (600.3)	1337.8 (410.4)	39.5 (703.5)	1522.7 (393.5)	41.4 (552.5)	1245.6 (233.6)	854.9 (422.7)	14.0 (228.4)	1007.5 (422.7)	836.0 (228.4)	620.7 (217.8)
	4000	183.0 (2												

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		21.2 (12.6)		894.3 (263.4)		724.9 (202.1)		1048.1 (274.2)		14.5 (15.6)							
15F	4000	112.0 (16.8)	112.0 (12.6)	66.6	980.9 (394.2)	1002.1 (263.4)	53.9	1624.5 (686.1)	730.2 (202.1)	2.6	1650.8 (696.8)	925.9 (274.2)	61.1	921.0 (365.8)	127.1 (15.6)	70.8	14.5 (59.3)
		145.6	16.5C		192.4	253.6C		252.4	59.8T		257.3	71.5C		189.3	292.3T		133.1
			179.2 (16.8)		461.1 (141.5)	596.1 (394.2)		1522.9 (430.7)	1119.7 (686.1)		1402.4 (389.7)	1136.2 (696.8)		1624.7 (442.6)	542.3 (365.8)		434.8 (107.4)
14F	4000	737.0 (244.3)	557.8 (141.5)	48.3	1443.0 (594.4)	1578.0 (430.7)	27.5	1806.3 (767.1)	1403.1 (389.7)	0.3	1828.4 (781.4)	1562.2 (442.6)	31.3	1421.2 (588.9)	338.8 (107.4)	48.0	686.5 (218.3)
		248.3	163.2C		254.1	549.0C		272.1	98.5T		265.6	122.4C		243.5	632.7T		250.0
			240.4 (244.3)		1138.9 (330.2)	934.8 (594.4)		1704.0 (463.9)	1262.2 (767.1)		1745.6 (474.3)	1297.2 (781.4)		1778.4 (484.6)	934.3 (588.9)		1107.4 (292.1)
13F	4025	998.0 (357.7)	1238.4 (330.2)	49.8	1840.6 (796.2)	1636.5 (463.9)	33.8	2111.2 (923.9)	1669.5 (474.3)	38.0	2159.4 (946.7)	1711.0 (484.6)	33.7	1839.7 (790.4)	995.6 (292.1)	55.9	920.9 (316.7)
		278.2	500.8C		238.2	691.0C		251.8	85.0T		254.3	130.0C		249.0	832.7T		283.5
			441.6 (357.7)		1795.3 (512.2)	1364.1 (796.2)		2131.8 (582.7)	1607.6 (923.9)		2172.4 (592.9)	1650.9 (946.7)		2205.1 (603.0)	1341.7 (790.4)		1858.9 (495.2)
12F	4000	1451.2 (437.3)	1892.8 (512.2)	48.8	2494.5 (960.6)	2063.3 (582.7)	34.2	2620.3 (1006.9)	2096.2 (592.9)	38.1	2658.2 (1026.0)	2136.7 (603.0)	34.2	2570.7 (1022.9)	1706.8 (495.2)	76.1	1505.0 (494.5)
		576.7	1021.6C		573.3	772.9C		606.5	70.6T		606.2	136.3C		524.3	950.9T		515.9
			297.8 (437.3)		1993.7 (542.6)	1347.9 (960.6)		2133.8 (583.2)	1407.4 (1006.9)		2172.8 (592.9)	1445.8 (1026.0)		2203.8 (602.6)	1521.5 (1022.9)		2357.2 (643.6)
11F	4000	1615.0 (517.2)	1912.8 (542.6)	40.4	2710.7 (1072.3)	2064.9 (583.2)	34.5	2822.6 (1155.1)	2096.2 (592.9)	38.3	2862.0 (1174.8)	2135.0 (602.6)	34.4	2959.1 (1186.6)	2276.8 (643.6)	40.2	1884.1 (639.8)
		580.5	1574.7C		566.0	827.7C		512.5	55.7T		512.3	141.3C		585.9	923.0T		604.6
			454.0 (517.2)		2003.4 (545.2)	1578.6 (1072.3)		2135.7 (583.3)	1797.7 (1155.1)		2172.9 (593.0)	1837.3 (1174.8)		2204.8 (602.5)	1787.2 (1186.6)		2348.3 (641.1)
10F	4025	1468.0 (753.4)	1922.0 (545.2)	40.7	2489.1 (1235.7)	2064.4 (583.3)	35.7	2434.6 (1129.3)	2096.6 (593.0)	38.2	2469.2 (1145.5)	2133.6 (602.5)	35.6	2684.9 (1340.7)	2267.4 (641.1)	40.4	1673.4 (864.8)
		48.2	2134.8C		2.3	885.2C		161.9	39.2T		163.8	144.4C		13.3	902.6T		67.0
			1564.4 (753.4)		4100.2 (1127.6)	2484.5 (1235.7)		2171.6 (594.8)	2110.8 (1129.3)		2204.8 (602.1)	2141.5 (1145.5)		2224.1 (609.3)	2711.5 (1340.7)		4711.7 (1297.6)
9F	4000	2454.3 (930.0)	4018.8 (1127.6)	40.7	3726.5 (1521.5)	2110.8 (594.8)	30.4	2190.9 (919.0)	2130.1 (602.1)	37.3	2226.4 (936.8)	2163.2 (609.3)	30.4	4143.4 (1711.7)	4630.9 (1297.6)	40.4	2904.3 (1134.2)
		594.4	3290.4C		683.4	375.5C		352.8	23.7T		352.7	144.6C		720.1	236.2T		635.9
			1265.6 (930.0)		4103.9 (1128.2)	2359.7 (1521.5)		2170.9 (593.8)	1485.2 (919.0)		2205.1 (602.1)	1521.0 (936.8)		2230.9 (610.4)	2703.2 (1711.7)		4711.3 (1297.0)
8F	4000	2753.8 (1020.2)	4019.4 (1128.2)	42.2	3848.4 (1550.6)	2104.2 (593.8)	33.3	2815.8 (1110.5)	2130.1 (602.1)	37.5	2848.2 (1126.5)	2164.2 (610.4)	33.4	4155.0 (1696.8)	4627.3 (1297.0)	42.0	3078.9 (1176.0)
		713.4	4449.1C		747.2	133.2T		594.8	6.5T		595.3	145.0C		761.4	426.1C		726.9
			1326.9 (1020.2)		4146.2 (1140.2)	2354.0 (1550.6)		2176.0 (595.1)	1626.1 (1110.5)		2205.7 (602.2)	1657.7 (1126.5)		2227.3 (609.3)	2632.3 (1696.8)		4669.0 (1285.4)
7F	4000	2736.0 (1107.8)	4063.0 (1140.2)	41.6	3900.7 (1672.1)	2108.5 (595.1)	33.8	2680.1 (1154.7)	2130.2 (602.2)	37.7	2707.7 (1168.4)	2159.8 (609.3)	33.8	4181.7 (1804.1)	4586.1 (1285.4)	41.4	3043.9 (1253.4)
		520.4	5622.3C		556.5	650.6T		370.6	10.1C		370.9	143.5C		572.9	1075.9C		537.2
			1695.3 (1107.8)		4187.8 (1151.8)	2787.8 (1672.1)		2181.6 (596.4)	1938.8 (1154.7)		2206.3 (602.3)	1965.9 (1168.4)		2224.2 (608.2)	3035.3 (1804.1)		4628.1 (1274.2)
6F	4000	2409.8 (1207.1)	4105.1 (1151.8)	41.4	3512.5 (1716.8)	2112.5 (596.4)	34.6	2373.2 (1233.3)	2130.4 (602.3)	37.9	2395.4 (1244.0)	2155.0 (608.2)	34.6	3734.6 (1818.0)	4545.7 (1274.2)	41.2	2658.6 (1320.2)
		4.4	6808.5C		78.9	1177.4T		93.5	25.8C		92.5	140.6C		98.7	1714.5C		18.1
			2418.5 (1207.1)		4280.1 (1177.9)	3354.7 (1716.8)		2216.7 (606.3)	2560.2 (1233.3)		2238.7 (611.8)	2580.4 (1244.0)		2256.1 (617.2)	3537.2 (1818.0)		4669.1 (1286.0)
5F	4000	1782.1 (1231.6)	4200.7 (1177.9)	39.7	3073.8 (1824.3)	2148.5 (606.3)	34.1	1822.4 (1265.3)	2166.0 (611.8)	36.4	1846.2 (1276.5)	2187.9 (617.2)	34.1	3308.8 (1931.3)	4589.9 (1286.0)	39.6	2046.7 (1353.1)
		681.1	8020.3C		574.7	1720.3T		708.2	41.1C		706.9	137.0C		553.9	2355.7C		659.4
			3144.3 (1231.6)		4314.2 (1187.3)	4223.2 (1824.3)		2221.0 (607.2)	3238.9 (1265.3)		2239.3 (611.8)	3260.0 (1276.5)		2254.6 (616.5)	4416.6 (1931.3)		4636.7 (1276.9)
4F	4000	1089.7 (1273.8)	4234.0 (1187.3)	40.1	2241.7 (1854.0)	2150.7 (607.2)	35.2	1148.1 (1341.6)	2165.9 (611.8)	36.7	1163.6 (1349.0)	2184.2 (616.5)	35.2	2394.7 (1921.8)	4556.7 (1276.9)	40.0	1271.1 (1354.7)
		1457.8	9239.4C		1466.3	2272.9T		1535.1	55.0C		1534.4	132.9C		1449.0	2989.8C		1438.4
			4005.3 (1273.8)		4362.8 (1201.0)	5174.3 (1854.0)		2227.4 (608.8)	4218.4 (1341.6)		2239.9 (612.0)	4232.5 (1349.0)		2250.3 (615.1)	5292.7 (1921.8)		4588.0 (1263.5)
3F	4000	278.8 (1437.7)	4284.1 (1201.0)	39.4	1344.4 (1895.9)	2155.8 (608.8)	35.8	175.3 (1264.5)	2166.2 (612.0)	36.8	186.2 (1269.8)	2178.7 (615.1)	35.8	1467.0 (1956.6)	4509.3 (1263.5)	39.3	440.1 (1540.9)
		2596.6	10469.5C		2447.3	2840.3T		2353.8	66.6C		2353.4	128.2C		2446.2	8614.4C		2641.7
			5472.0 (1214.6)		4414.5 (1214.6)	6239.0 (1895.9)		2234.5 (610.5)	4882.8 (1264.5)		2241.2 (612.1)	4893.0 (1269.8)		2246.0 (613.7)	4359.4 (1956.6)		4542.3 (1250.2)
2F	4625	1141.1 (938.2)	4330.9 (1214.6)	41.8	336.4 (1934.4)	2161.0 (610.5)	36.8	482.5 (1626.5)	2165.8 (612.1)	37.7	479.4 (1626.8)	2172.4 (613.7)	36.8	345.5 (1833.2)	4458.8 (1250.2)	41.8	1181.2 (1014.3)
		3310.6	11698.2C		4137.0	3432.0T		4243.8	72.6C		4241.4	25.6C		3893.4	4236.2C		3526.8
			5480.2 (938.2)		4705.8 (1414.7)	8610.4 (1934.4)		4269.0 (1135.2)	8005.2 (1626.5)		4257.0 (1110.2)	8003.3 (1626.8)		4279.8 (1114.7)	8132.3 (1833.2)		5872.3 (1350.8)
1F		13111.6 0.0	5480.2 (1414.7)	387.2	3711.6 0.0	9904.6 (1135.2)	182.2	45.8 0.0	9736.3 (1110.2)	260.4	127.3 0.0	9746.3 (1114.7)	266.7	4469.3 0.0	9853.1 (1350.8)	1009.6	1409.4 0.0
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			
		7200				7200				7200				7200			

緯度	経度	時刻										緯度	経度						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
56675	4000	254.7 (45.2)	254.7 (48.2)	81.2	1172.8 (472.2)	1080.6 (285.9)	51.4	1773.8 (756.1)	977.8 (285.9)	796.1 (219.1)	7.2	1844.9 (786.8)	1063.3 (313.9)	66.8	1117.5 (454.6)	79.3 (2.3)	87.6	95.9 (27.4)	33.8C
		164.2	17.0C		228.5	259.0C		261.7	68.9T	271.3		78.1C	208.3		321.7T	700.8	604.3	205.6 (150.6)	
		73.8	706.9 (210.7)		715.9 (472.2)	1627.3 (447.1)		1250.5 (756.1)	1551.7 (431.7)	1302.3 (786.8)		1837.2 (495.7)	1837.2 (454.6)		1616.1 (671.1)	479.8 (150.6)	62.3	809.9 (273.6)	
		883.7 (304.2)	809.9 (210.7)	51.5	1582.9 (655.3)	1591.8 (447.1)	17.8	1933.1 (803.4)	1556.3 (431.7)	2.3	1981.6 (831.0)	1732.1 (495.7)	52.5	1616.1 (671.1)	479.8 (150.6)	62.3	809.9 (273.6)		
	4025	275.3	191.0C		272.2	525.0C		326.3	86.5T	319.6		120.0C	273.8		681.1T	1068.4 (671.1)	1387.6 (368.3)	284.6 (273.6)	74.0T
		1042.9 (365.3)	1375.9 (385.4)	11.4	1960.9 (848.7)	1600.7 (458.3)	49.2	2096.0 (918.9)	1677.4 (481.4)	55.4	2172.9 (955.7)	1727.0 (494.1)	51.7	2026.4 (888.2)	1268.4 (368.3)	61.6	1103.0 (409.8)		
		307.8	544.1C		253.0	628.1C		246.7	65.1T	249.6		111.4C	239.0		822.3T	1548.4 (888.2)	2182.2 (582.1)	546.6 (409.8)	
		427.3 (365.3)	1935.3 (520.8)		1455.0 (520.8)	1448.0 (520.8)		2127.5 (577.1)	1602.5 (918.9)	2214.8 (599.8)		1673.6 (955.7)	2256.7 (612.3)		1548.4 (888.2)	2182.2 (582.1)	546.6 (409.8)		
	4000	1387.1 (400.5)	1814.4 (520.8)	60.4	2507.8 (949.6)	2027.5 (577.1)	50.0	2628.5 (1001.3)	2103.6 (599.8)	55.6	2693.2 (1033.7)	2152.0 (612.3)	52.3	2717.1 (1069.5)	2008.8 (582.1)	86.7	1635.6 (534.9)		946.1T
		586.0	1031.1C		608.7	714.4C		626.0	44.9T	625.9		103.0C	578.0		868.7T	1561.1 (1069.5)	2428.0 (657.7)	504.1 (534.9)	
		1616.7 (498.5)	1831.8 (525.5)	60.1	2691.1 (1046.9)	2029.5 (577.1)	50.4	2856.3 (1153.6)	2102.5 (599.8)	55.9	2921.8 (1186.4)	2148.9 (611.5)	52.7	3000.3 (1193.7)	2307.1 (657.7)	60.4	1923.9 (645.5)		
		619.6	1524.6C		597.2	799.3C		549.1	25.1T	549.0		93.8C	612.9		841.7T	1774.5 (1193.7)	2415.8 (654.2)	1565.1T (645.5)	
	4025	1467.6 (747.9)	1845.1 (529.3)	60.4	2498.2 (1233.8)	2029.0 (578.1)	52.1	2477.0 (1145.0)	2101.9 (599.3)	55.8	2535.3 (1172.6)	2145.8 (611.1)	54.3	2774.3 (1378.9)	2294.4 (654.2)	60.7	1757.5 (900.7)		2185.9T
		37.5	529.2C		15.2	884.3C		172.7	5.3T	175.5		84.1C	0.8		821.5T		55.2		
		1542.6 (747.9)	1401.1 (529.3)		2467.9 (1233.8)	2170.7 (590.5)		2131.6 (1145.0)	2245.6 (608.6)		2184.4 (1172.6)	2270.2 (617.5)		2775.9 (1378.9)	4810.1 (1319.7)		1867.		


[illegible]

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				888.1 (90.0)	345.8 (101.9)		
15F	4000	910.9 (278.1)	11.4	1275.8 (459.6)	387.7 (101.9)	20.9	345.8 (147.6)
		354.7	121.7T	356.7	0.4C		50.6
		201.5 (278.1)		1377.3 (138.9)	562.4 (459.6)		776.2 (226.3)
14F	4000	1199.8 (442.6)	12.0	1667.8 (691.2)	852.9 (226.3)	38.4	531.6 (254.8)
		314.6	301.1T	285.4	71.7T		22.1
		570.7 (442.6)		1773.5 (179.4)	1097.1 (691.2)		1086.2 (321.5)
13F	4025	1243.2 (502.9)	20.2	1905.3 (834.6)	1228.8 (321.5)	71.3	598.7 (268.0)
		231.2	517.5T	225.7	201.0T		59.4
		780.8 (502.9)		2169.8 (220.7)	1453.9 (834.6)		1087.6 (349.0)
12F	4000	1462.5 (542.1)	36.7	2140.9 (878.3)	1425.0 (349.0)	168.7	607.6 (258.8)
		378.3	773.0T	384.3	318.7T		90.1
		705.8 (542.1)		2172.8 (235.4)	1372.3 (878.3)		1093.6 (380.5)
11F	4000	1828.5 (723.0)	180.8	2446.5 (1025.6)	1646.0 (380.5)	276.2	666.2 (300.2)
		382.4	1039.9T	395.3	456.6T		65.9
		1063.7 (723.0)		2176.7 (250.2)	1655.9 (1025.6)		1104.7 (383.9)
10F	4025	1762.8 (945.7)	324.9	2180.1 (1126.5)	1659.3 (383.9)	277.3	570.2 (282.9)
		140.5	1319.3T	87.0	586.9T		0.8
		2043.8 (945.7)		3637.3 (419.7)	2354.1 (1126.5)		1118.9 (386.2)
9F	4000	2713.3 (1123.0)	559.9	2944.6 (1223.3)	1661.4 (386.2)	271.3	550.3 (235.5)
		467.3	1789.6T	497.9	554.9T		79.2
		1778.6 (1123.0)		3637.0 (435.2)	1948.7 (1223.3)		1118.9 (386.3)
8F	4000	3288.2 (1290.3)	714.9	3351.1 (1310.1)	1662.8 (386.3)	271.9	727.1 (280.9)
		707.6	2273.3T	730.9	513.3T		165.3
		1873.0 (1290.3)		3629.3 (447.2)	1889.3 (1310.1)		1131.8 (390.1)
7F	4000	3441.6 (1353.3)	842.6	3416.6 (1344.6)	1676.6 (390.1)	272.4	735.4 (287.8)
		735.1	2758.9T	727.4	468.8T		159.7
		1971.4 (1353.3)		3616.4 (445.7)	1961.8 (1344.6)		1144.9 (394.0)
6F	4000	3327.0 (1487.9)	841.0	3346.2 (1499.0)	1691.6 (394.0)	273.4	728.9 (342.1)
		351.2	3232.9T	348.2	433.4T		44.7
		2624.5 (1487.9)		3635.8 (447.3)	2649.9 (1499.0)		1174.0 (401.1)
5F	4000	2686.6 (1472.1)	837.6	2699.5 (1468.2)	1713.6 (401.1)	269.8	534.4 (331.9)
		257.7	3701.3T	236.8	405.4T		129.3
		3201.9 (1472.1)		3619.7 (446.4)	3173.1 (1468.2)		1180.7 (402.8)
4F	4000	2106.1 (1548.0)	844.1	2166.2 (1607.4)	1719.5 (402.8)	269.4	387.6 (413.1)
		989.9	4160.9T	1048.5	379.3T		438.6
		4085.9 (1548.0)		3605.1 (444.5)	4263.2 (1607.4)		1197.1 (407.8)
3F	4000	1198.4 (1704.7)	839.5	1081.1 (1549.9)	1739.2 (407.8)	271.1	67.6 (284.3)
		2211.1	4609.7T	2018.6	357.0T		636.2
		5620.5 (1704.7)		3548.1 (405.1)	5118.3 (1549.9)		1196.8 (406.9)
2F	4625	1066.1 (1486.6)	503.2	162.5 (2176.7)	1732.8 (406.9)	268.0	8.1 (858.5)
		4503.9	5011.0T	4871.1	369.2T		1993.4
		7941.7 (1486.6)		3204.0 (557.8)	9904.8 (2176.7)		3978.7 (1483.3)
1F		5550.3 0.0	2368.8	1310.7 0.0	6700.8 (1483.3)	1361.0	6777.6 0.0
		20000		7200			
		27200					
		A		B		C	
1 フレーム (S=1/284)							

1 フレーム (S=1/284)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

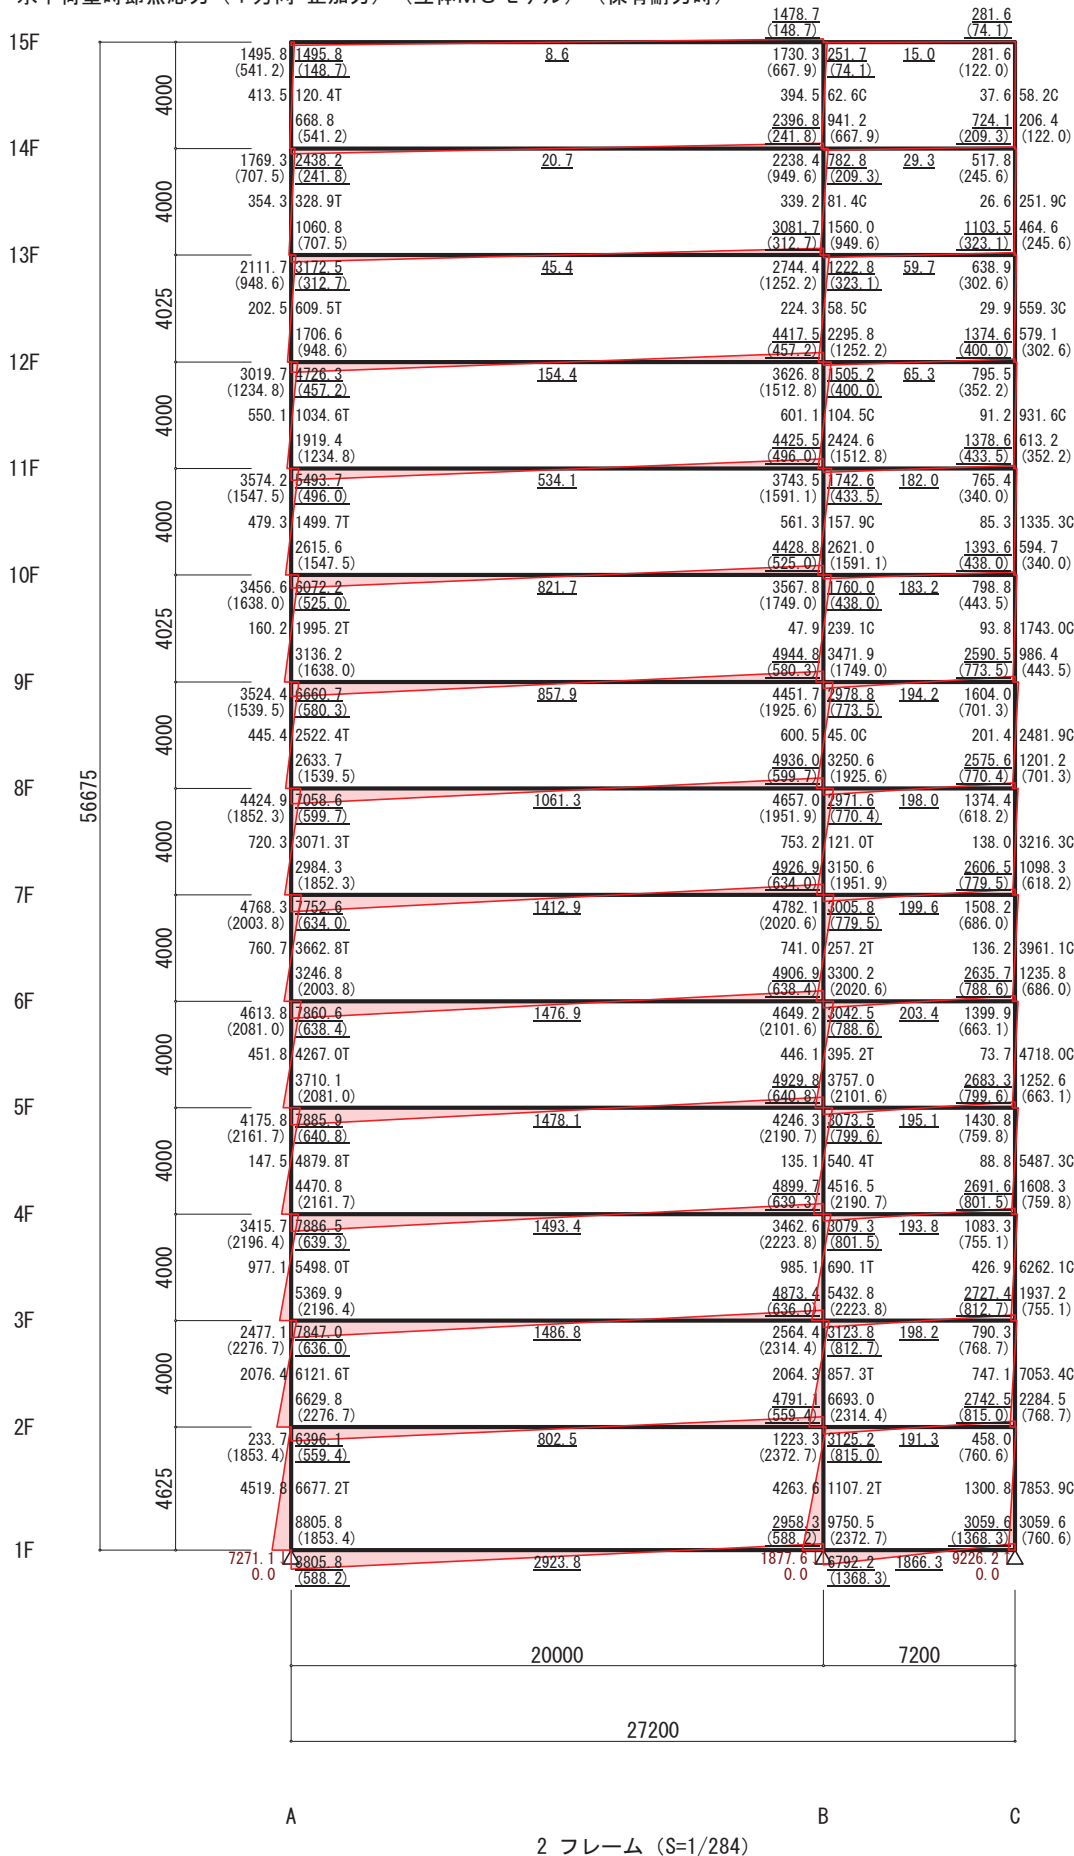

56675	4000	1482.4 (535.1)	1482.4 (147.6)	6.4	1469.6 (147.6)	224.8 (68.0)	20.1	265.0 (68.0)	265.0 (116.0)	64.9C (116.0)
		412.3	143.6T		386.7	80.1C		33.0		
	4000	1760.0 (704.3)	2417.8 (239.7)	21.1	2244.9 (955.4)	790.3 (210.5)	32.6	526.1 (250.7)	526.1 (301.7)	266.4C (276.7)
		351.4	374.8T		334.1	108.4C		24.7		
	4025	2105.8 (946.5)	3163.0 (312.6)	37.1	2764.5 (1261.8)	1251.3 (329.1)	66.7	641.3 (301.7)	641.3 (301.7)	587.0C (301.7)
		200.9	679.9T		225.1	91.4C		34.1		
	4000	3008.2 (1229.9)	4712.1 (456.9)	142.7	3642.8 (1522.3)	1530.2 (400.2)	89.5	778.1 (344.4)	778.1 (344.4)	983.0C (344.4)
		548.5	1129.5T		598.2	147.5C		89.3		
	4000	3561.1 (1541.9)	5472.4 (495.3)	519.0	3754.2 (1599.1)	1766.1 (433.3)	206.1	754.2 (333.9)	754.2 (333.9)	1411.6C (333.9)
		477.3	1617.9T		556.0	209.1C		86.4		
	4025	3447.2 (1633.5)	5053.5 (524.5)	808.4	3578.7 (1751.7)	1784.1 (438.0)	207.2	788.3 (438.9)	788.3 (438.9)	1845.5C (438.9)
		159.6	2135.6T		53.4	295.2C		95.1		
	4000	3519.1 (1537.4)	5646.9 (580.1)	846.0	4480.8 (1939.5)	2997.8 (772.5)	216.7	1585.9 (692.3)	1585.9 (692.3)	2610.9C (692.3)
		444.3	2710.4T		601.8	102.0C		201.2		
	4000	4414.0 (1846.8)	7044.5 (599.5)	1049.2	4658.5 (1958.2)	2989.6 (768.9)	221.7	1362.8 (614.0)	1362.8 (614.0)	3371.2C (614.0)
		720.4	3303.9T		742.0	68.4T		134.8		
	4000	4757.7 (2001.6)	7730.9 (633.3)	1397.9	4786.1 (2029.9)	3025.6 (778.4)	223.4	1485.4 (685.9)	1485.4 (685.9)	4142.3C (685.9)
		754.5	3932.2T		726.3	214.5T		113.7		
	4000	4620.3 (2083.3)	7868.9 (639.1)	1477.7	4644.2 (2101.9)	3064.4 (788.0)	227.4	1351.5 (642.5)	1351.5 (642.5)	4924.6C (642.5)
		453.7	4567.0T		440.5	364.5T		66.4		
4000	4180.1 (2163.4)	7893.0 (641.4)	1478.7	4266.6 (2199.3)	3094.1 (798.6)	219.2	1437.1 (759.0)	1437.1 (759.0)	5717.1C (759.0)	
	146.6	5204.6T		132.1	522.8T		81.0			
4000	3418.8 (2197.7)	7892.2 (639.8)	1493.9	3474.3 (2229.2)	3100.7 (800.6)	218.5	1064.6 (747.2)	1064.6 (747.2)	6511.0C (747.2)	
	976.6	5841.0T		984.1	684.7T		429.8			
4000	2478.5 (2274.2)	7850.6 (636.3)	1487.4	2581.4 (2318.6)	3148.0 (812.4)	223.3	777.4 (753.0)	777.4 (753.0)	7317.7C (753.0)	
	2069.9	6475.0T		2055.8	862.2T		728.5			
4625	235.5 (1846.9)	6382.8 (558.7)	796.1	1247.2 (2349.6)	3149.5 (815.0)	215.4	484.2 (711.7)	484.2 (711.7)	8129.4C (711.7)	
	4506.5	7032.3T		4186.8	1119.7T		1161.5			
		7615.7 0.0	2977.6 (584.7)	2930.2	1858.0 0.0	1702.7 (1320.8)	1947.7	9449.5 0.0	2807.2 (1320.8)	7200
				20000						27200

C

2014/01/18 12:48 — III — 601 / 889 —

		1464.1 (147.2)		268.8 (69.8)	
56675	4000	1479.0 (534.0)	1479.0 (147.2)	7.4	1697.6 (653.8)
	4000	411.0	142.7T		390.0
4000	4000		656.9 (534.0)		2374.8 (239.5)
	4000	1758.4 (704.0)	2415.3 (239.5)	20.2	2223.8 (945.1)
4025	4000	350.3	373.7T		333.6
	4025		1057.7 (704.0)		3088.7 (312.4)
4000	4000	2101.1 (945.2)	3158.8 (312.4)	35.1	2737.9 (1250.7)
	4000	198.8	678.4T		220.8
4000	4000		1703.4 (945.2)		4429.2 (456.8)
	4000	3002.6 (1228.0)	4706.0 (456.8)	138.4	3616.5 (1509.7)
4000	4000	546.6	1127.5T		597.1
	4000		1909.3 (1228.0)		4436.8 (495.1)
4000	4000	3555.3 (1539.6)	5464.5 (495.1)	513.9	3723.5 (1584.9)
	4000	476.0	1615.3T		553.7
4025	4000		2603.3 (1539.6)		4439.2 (524.2)
	4025	3441.1 (1630.3)	5044.4 (524.2)	802.6	3550.7 (1738.3)
4000	4000	160.0	2132.1T		52.4
	4000		3121.0 (1630.3)		4958.7 (579.5)
4000	4000	3509.7 (1532.9)	5630.7 (579.5)	836.0	4440.2 (1920.7)
	4000	443.9	2706.2T		598.8
4000	4000		2622.0 (1532.9)		4947.8 (598.7)
	4000	4404.2 (1843.5)	7026.1 (598.7)	1039.1	4626.4 (1942.8)
4000	4000	717.1	3298.5T		740.7
	4000		2970.0 (1843.5)		4937.5 (633.1)
4000	4000	4754.9 (2001.2)	7724.9 (633.1)	1393.7	4753.9 (2014.5)
	4000	752.6	3926.1T		725.1
4000	4000		3249.7 (2001.2)		4916.4 (639.2)
	4000	4618.4 (2082.2)	7868.1 (639.2)	1475.9	4617.8 (2089.2)
4000	4000	454.0	4560.8T		439.4
	4000		3710.4 (2082.2)		4937.1 (641.4)
4000	4000	4181.5 (2163.5)	7891.9 (641.4)	1477.4	4239.1 (2186.4)
	4000	145.6	5198.0T		133.6
4000	4000		4472.7 (2163.5)		4905.1 (639.8)
	4000	3418.3 (2197.3)	7891.1 (639.8)	1493.0	3452.0 (2218.3)
4000	4000	976.2	5834.2T		984.7
	4000		5370.8 (2197.3)		4877.1 (636.4)
4000	4000	2479.3 (2272.0)	7850.1 (636.4)	1486.5	2561.9 (2307.3)
	4000	2064.7	6468.2T		2052.7
4625	4000		6608.8 (2272.0)		4792.6 (558.5)
	4625	231.9 (1842.9)	6376.9 (558.5)	792.2	1241.2 (2352.6)
		4493.5	7025.5T		4199.1
			8755.1 (1842.9)		2915.2 (583.5)
		7608.8 0.0	7755.1 (583.5)	2920.0	1823.2 0.0
		20000		7200	
		27200			

4 フレーム (S=1/284)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1469.0 (147.9)		288.0 (76.8)					
15F	4000	1489.1 (539.0)	1489.1 (147.9)	10.1	1734.2 (667.9)	265.2 (76.8)	11.4	288.0 (123.3)	63.6C
		411.2	123.8T		398.4	60.4C		41.3	205.4 (123.3)
			666.8 (539.0)		2392.1 (241.2)	937.3 (667.9)		705.0 (203.0)	
14F	4000	1764.4 (707.3)	2431.2 (241.2)	19.6	2211.1 (938.1)	756.4 (203.0)	25.7	499.6 (235.6)	251.3C
		349.9	336.7T		334.9	86.1C		28.3	442.9 (235.6)
			1064.6 (707.3)		3086.4 (312.6)	1541.4 (938.1)		1065.5 (310.0)	
13F	4025	2100.6 (945.7)	3165.2 (312.6)	39.4	2711.5 (1239.7)	1166.5 (310.0)	50.5	622.5 (297.3)	545.9C
		197.4	621.9T		216.6	77.3C		24.2	574.1 (297.3)
			1705.9 (945.7)		4422.5 (456.4)	2278.3 (1239.7)		1371.7 (391.6)	
12F	4000	2999.9 (1227.7)	4705.8 (456.4)	141.6	3592.0 (1498.3)	1447.8 (391.6)	38.0	797.7 (353.1)	913.7C
		544.6	1050.8T		595.4	132.0C		91.5	614.6 (353.1)
			1910.7 (1227.7)		4430.2 (494.7)	2401.1 (1498.3)		1378.1 (425.0)	
11F	4000	3552.9 (1538.8)	5463.7 (494.7)	516.7	3710.9 (1577.0)	1681.9 (425.0)	151.9	763.5 (340.0)	1312.2C
		475.4	1519.0T		556.9	193.7C		83.5	596.6 (340.0)
			2602.1 (1538.8)		4433.7 (523.6)	2597.1 (1577.0)		1393.3 (429.7)	
10F	4025	3436.6 (1628.1)	5038.8 (523.6)	802.5	3536.8 (1733.9)	1700.2 (429.7)	153.5	796.7 (441.3)	1714.6C
		160.0	2017.2T		47.3	282.9C		91.5	979.6 (441.3)
			3116.6 (1628.1)		4952.2 (578.9)	3442.3 (1733.9)		2574.1 (760.6)	
9F	4000	3510.0 (1533.7)	5626.6 (578.9)	837.2	4412.1 (1908.0)	2902.3 (760.6)	164.1	1594.5 (697.7)	2443.3C
		442.6	2538.0T		596.2	95.2C		199.1	1196.3 (697.7)
			2624.8 (1533.7)		4941.2 (598.3)	3219.8 (1908.0)		2560.8 (758.1)	
8F	4000	4399.8 (1841.0)	7024.6 (598.3)	1041.7	4618.9 (1935.3)	2897.4 (758.1)	168.3	1364.4 (612.2)	3167.9C
		717.8	3078.5T		748.2	65.8T		140.0	1084.5 (612.2)
			2964.2 (1841.0)		4932.0 (632.0)	3122.4 (1935.3)		2596.8 (768.6)	
7F	4000	4743.3 (1997.4)	7707.5 (632.0)	1387.8	4746.5 (2004.6)	2936.9 (768.6)	170.0	1512.4 (682.0)	3904.2C
		748.5	3658.5T		737.2	200.2T		148.3	1215.8 (682.0)
			3246.4 (1997.4)		4912.7 (638.8)	3272.1 (2004.6)		2631.0 (779.2)	
6F	4000	4616.1 (2080.7)	7862.5 (638.8)	1474.9	4619.7 (2087.0)	2979.1 (779.2)	174.1	1415.2 (667.9)	4653.1C
		454.6	4250.6T		445.8	337.1T		79.4	1256.4 (667.9)
			3706.9 (2080.7)		4933.4 (641.0)	3728.1 (2087.0)		2683.4 (791.7)	
5F	4000	4179.9 (2162.5)	7886.8 (641.0)	1476.7	4222.3 (2178.6)	3017.0 (791.7)	166.8	1427.0 (758.8)	5416.4C
		145.0	4848.5T		134.8	484.0T		90.7	1608.3 (758.8)
			4469.9 (2162.5)		4902.1 (639.5)	4492.0 (2178.6)		2698.0 (795.4)	
4F	4000	3417.1 (2196.7)	7887.0 (639.5)	1492.4	3439.3 (2211.8)	3029.2 (795.4)	165.6	1089.7 (758.0)	6186.7C
		976.4	5450.1T		984.2	637.5T		426.4	1942.4 (758.0)
			5369.8 (2196.7)		4875.7 (636.2)	5407.7 (2211.8)		2740.4 (808.4)	
3F	4000	2477.8 (2267.9)	7847.6 (636.2)	1485.9	2548.0 (2300.9)	3080.0 (808.4)	169.8	798.0 (773.8)	6975.0C
		2058.1	6056.6T		2053.7	810.7T		749.7	2297.4 (773.8)
			6594.0 (2267.9)		4793.2 (557.9)	6655.4 (2300.9)		2761.7 (812.8)	
2F	4625	230.2 (1839.2)	6263.8 (557.9)	785.3	1228.2 (2379.5)	3090.4 (812.8)	164.3	464.3 (805.0)	7773.6C
		4483.4	6594.7T		4274.3	1070.2T		1397.2	3258.7 (805.0)
			8736.6 (1839.2)		2952.3 (584.4)	9776.9 (2379.5)		3258.7 (1400.4)	
1F		7170.1 0.0	8736.6 (584.4)	2892.1	1883.7 0.0	8824.5 (1400.4)	1782.9	9168.5 0.0	
		20000		7200					
		27200							
		A		B		C			
5 フレーム (S=1/284)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				880.3 (89.2)		346.2 (102.1)	
15F	4000	903.2 (275.8)	903.2 (89.2)	11.5	1269.4 (457.7)	389.1 (102.1)	21.5 346.2 (147.9)
		351.6	118.3T		353.9	1.1T	50.4 116.8C
			200.0 (275.8)		1365.4 (137.7)	561.5 (457.7)	773.8 (225.6) 245.5 (147.9)
14F	4000	1189.3 (440.2)	1389.4 (137.7)	12.0	1654.5 (686.9)	850.6 (225.6)	38.4 528.3 (253.3)
		309.0	294.2T		280.6	73.5T	21.7 361.6C
			571.4 (440.2)		1754.6 (177.5)	1093.2 (686.9)	1078.7 (319.3) 485.0 (253.3)
13F	4025	1223.1 (498.2)	1794.5 (177.5)	19.9	1881.6 (828.8)	1220.2 (319.3)	70.7 593.7 (267.0)
		220.5	509.3T		213.6	200.4T	56.4 700.1C
			782.1 (498.2)		2174.0 (220.0)	1454.3 (828.8)	1087.4 (346.9) 480.8 (267.0)
12F	4000	1444.7 (537.1)	2226.8 (220.0)	26.4	2130.1 (877.6)	1410.4 (346.9)	161.5 606.5 (259.0)
		370.6	769.0T		374.9	312.4T	88.5 1076.1C
			703.6 (537.1)		2176.6 (234.5)	1380.2 (877.6)	1093.9 (380.6) 429.6 (259.0)
11F	4000	1809.3 (715.8)	2512.8 (234.5)	168.1	2442.5 (1026.1)	1646.1 (380.6)	276.1 664.3 (300.0)
		377.7	1043.4T		390.3	445.1T	64.4 1489.6C
			1053.8 (715.8)		2180.5 (249.0)	1661.9 (1026.1)	1105.2 (384.0) 535.6 (300.0)
10F	4025	1745.3 (936.5)	2799.1 (249.0)	309.3	2178.4 (1125.1)	1659.8 (384.0)	277.3 569.7 (282.5)
		139.4	1332.3T		85.8	569.1T	1.2 1907.0C
			2024.1 (936.5)		3644.2 (418.1)	2349.9 (1125.1)	1120.2 (386.5) 567.3 (282.5)
9F	4000	2694.4 (1113.3)	4718.5 (418.1)	537.1	2956.8 (1229.6)	1662.6 (386.5)	271.2 552.8 (237.0)
		467.8	1821.8T		497.6	525.0T	78.8 2332.5C
			1758.9 (1113.3)		3643.8 (433.2)	1961.7 (1229.6)	1120.5 (386.8) 395.2 (237.0)
8F	4000	3260.8 (1284.7)	5019.7 (433.2)	687.9	3346.4 (1312.0)	1664.2 (386.8)	271.9 725.3 (281.3)
		691.4	2327.4T		722.4	470.1T	162.8 2761.1C
			1878.0 (1284.7)		3636.1 (447.9)	1901.7 (1312.0)	1133.3 (390.4) 399.7 (281.3)
7F	4000	3443.4 (1357.1)	5321.3 (447.9)	842.6	3412.3 (1346.6)	1677.9 (390.4)	272.3 733.5 (288.2)
		729.1	2842.0T		719.1	407.2T	157.1 3191.6C
			1985.2 (1357.1)		3622.1 (446.3)	1974.2 (1346.6)	1146.1 (394.3) 419.3 (288.2)
6F	4000	3318.9 (1483.6)	5304.1 (446.3)	841.0	3340.7 (1495.6)	1692.8 (394.3)	273.3 726.8 (340.9)
		351.8	3349.5T		349.6	350.6T	45.1 3623.3C
			2615.3 (1483.6)		3640.3 (447.8)	2641.6 (1495.6)	1175.0 (401.3) 636.6 (340.9)
5F	4000	2700.3 (1476.0)	5315.6 (447.8)	837.7	2713.3 (1472.5)	1714.6 (401.3)	269.8 538.4 (333.1)
		251.7	3855.7T		231.7	299.3T	127.8 4061.3C
			3203.6 (1476.0)		3623.2 (446.7)	3176.8 (1472.5)	1181.5 (403.0) 794.1 (333.1)
4F	4000	2107.9 (1548.3)	5311.5 (446.7)	844.2	2166.8 (1605.8)	1720.4 (403.0)	269.4 387.5 (412.4)
		988.6	4355.1T		1044.8	249.4T	437.2 4498.1C
			4085.2 (1548.3)		3607.5 (444.7)	4256.5 (1605.8)	1197.7 (408.0) 1262.0 (412.4)
3F	4000	1201.3 (1691.5)	5286.6 (444.7)	839.6	1090.8 (1544.0)	1739.8 (408.0)	271.0 64.3 (282.6)
		2181.6	4842.3T		1997.2	203.6T	629.5 4933.8C
			5564.5 (1691.5)		3548.3 (403.0)	5085.1 (1544.0)	1197.0 (406.9) 1194.6 (282.6)
2F	4625	1052.7 (1466.5)	4511.8 (403.0)	481.7	196.2 (2180.7)	1733.0 (406.9)	268.0 2.4 (857.7)
		4444.0	5275.2T		4846.7	195.8T	1981.1 5360.7C
			7835.4 (1466.5)		3187.2 (551.1)	9889.7 (2180.7)	3964.7 (1481.5) 3964.7 (857.7)
1F		5849.1 0.0	7835.4 (551.1)	2324.1	1120.5 0.0	1702.5 (1481.5)	1368.9 6852.6 0.0
		20000		7200			
		27200					
		A		B		C	

6 フレーム (S=1/284)


6 フレーム (S=1/284)

星時即點心方 (1 吋方) 買加方 (立 3 吋 3 吋) (保 有 耐 力 時)		922.3 (93.2)		316.9 (91.4)				
56675	4000	941.1 (283.3)	9.4	1263.2 (447.5)	340.9 (91.4)	12.0	316.9 (134.1)	106.7T
	4000	374.6 (283.3)		368.3 (144.4)	9.6T (447.5)		48.7 (217.0)	219.5 (134.1)
	4000	1263.6 (461.2)	11.8	1723.7 (705.6)	818.3 (217.0)	37.0	524.7 (246.4)	342.4T
	4000	341.3 (461.1)		312.5 (184.5)	53.9C (705.6)		32.0 (328.6)	460.7 (246.4)
	4025	1278.9 (508.2)	8.2	1992.2 (876.9)	1247.4 (328.6)	64.5	657.7 (312.8)	689.0T
	4000	256.1 (508.2)		227.4 (213.9)	190.3C (876.9)		28.1 (414.0)	601.5 (312.8)
	4000	1324.8 (469.7)	47.5	2226.5 (930.2)	1577.3 (414.0)	87.0	801.8 (352.0)	1128.5T
	4000	385.5 (469.7)		366.2 (246.7)	385.7C (930.2)		97.9 (422.6)	606.0 (352.0)
	4000	1543.8 (575.7)	184.7	2609.9 (1123.6)	1637.1 (422.6)	115.9	799.2 (372.2)	1578.1T
	4025	392.4 (575.7)		362.7 (242.7)	579.2C (1123.6)		54.8 (419.2)	689.2 (372.2)
	4000	1347.4 (735.7)	320.4	2486.6 (1291.9)	1623.8 (419.2)	114.7	704.7 (349.6)	2023.5T
	4025	133.1 (735.7)		113.4 (407.0)	759.7C (1291.9)		1.2 (429.0)	702.3 (349.6)
	4000	1878.4 (730.8)	577.5	3599.8 (1542.5)	1665.7 (429.0)	121.3	721.0 (321.1)	2483.4T
	4000	416.8 (730.8)		514.6 (496.3)	798.2C (1542.5)		78.8 (428.8)	563.4 (321.1)
	4000	2439.4 (869.5)	739.4	4057.4 (1663.3)	1664.4 (428.8)	120.6	859.8 (350.8)	2944.6T
	4000	700.5 (869.5)		730.5 (454.5)	829.0C (1663.3)		158.3 (425.1)	543.3 (350.8)
	4000	2464.3 (891.4)	842.6	4242.5 (1751.6)	1650.6 (425.1)	120.2	867.0 (387.0)	3399.2T
	4000	681.5 (891.4)		739.4 (5200.9)	848.5C (1751.6)		150.5 (421.2)	566.1 (358.3)
	4000	2417.7 (1081.0)	841.0	4072.8 (1849.4)	1635.6 (421.2)	119.2	831.2 (396.7)	3846.0T
	4000	255.8 (1081.0)		373.9 (5227.4)	865.1C (1849.4)		37.8 (426.6)	755.5 (396.7)
	4000	1646.0 (1005.7)	837.6	3561.4 (1875.9)	1659.0 (426.6)	123.2	657.2 (394.4)	4295.6T
	4000	365.4 (1005.7)		190.4 (439.9)	887.2C (1875.9)		131.6 (424.9)	920.5 (394.4)
	4000	1178.3 (1086.9)	844.1	2954.4 (2018.8)	1653.1 (424.9)	123.6	485.5 (471.7)	4739.6T
	4000	995.5 (1086.9)		1083.2 (5258.0)	906.7C (2018.8)		457.8 (419.8)	1401.1 (471.7)
	4000	409.6 (1434.0)	839.5	1770.6 (1850.1)	1633.4 (419.8)	121.9	11.6 (307.7)	5172.7T
	4000	2458.4 (1434.0)		1929.7 (4581.1)	915.7C (1850.1)		627.0 (420.8)	1242.3 (307.7)
	4625	1757.7 (1005.4)	506.2	591.0 (2526.3)	1639.8 (420.8)	125.0	147.5 (1043.2)	5600.4T
	4625	4082.7 (1005.4)		5249.9 (6814.6)	958.7C (2526.3)		2264.8 (4677.2)	6477.2 (1043.2)
	4625	5604.5 (1005.4)	203.4	1544.8 (661.1)	4278.6 (1243.9)	199.3	6840.2 (1243.9)	0.0
		20000		7200				
		27200						

C

2014/01/18 12:48 — III — 605 / 889 —

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

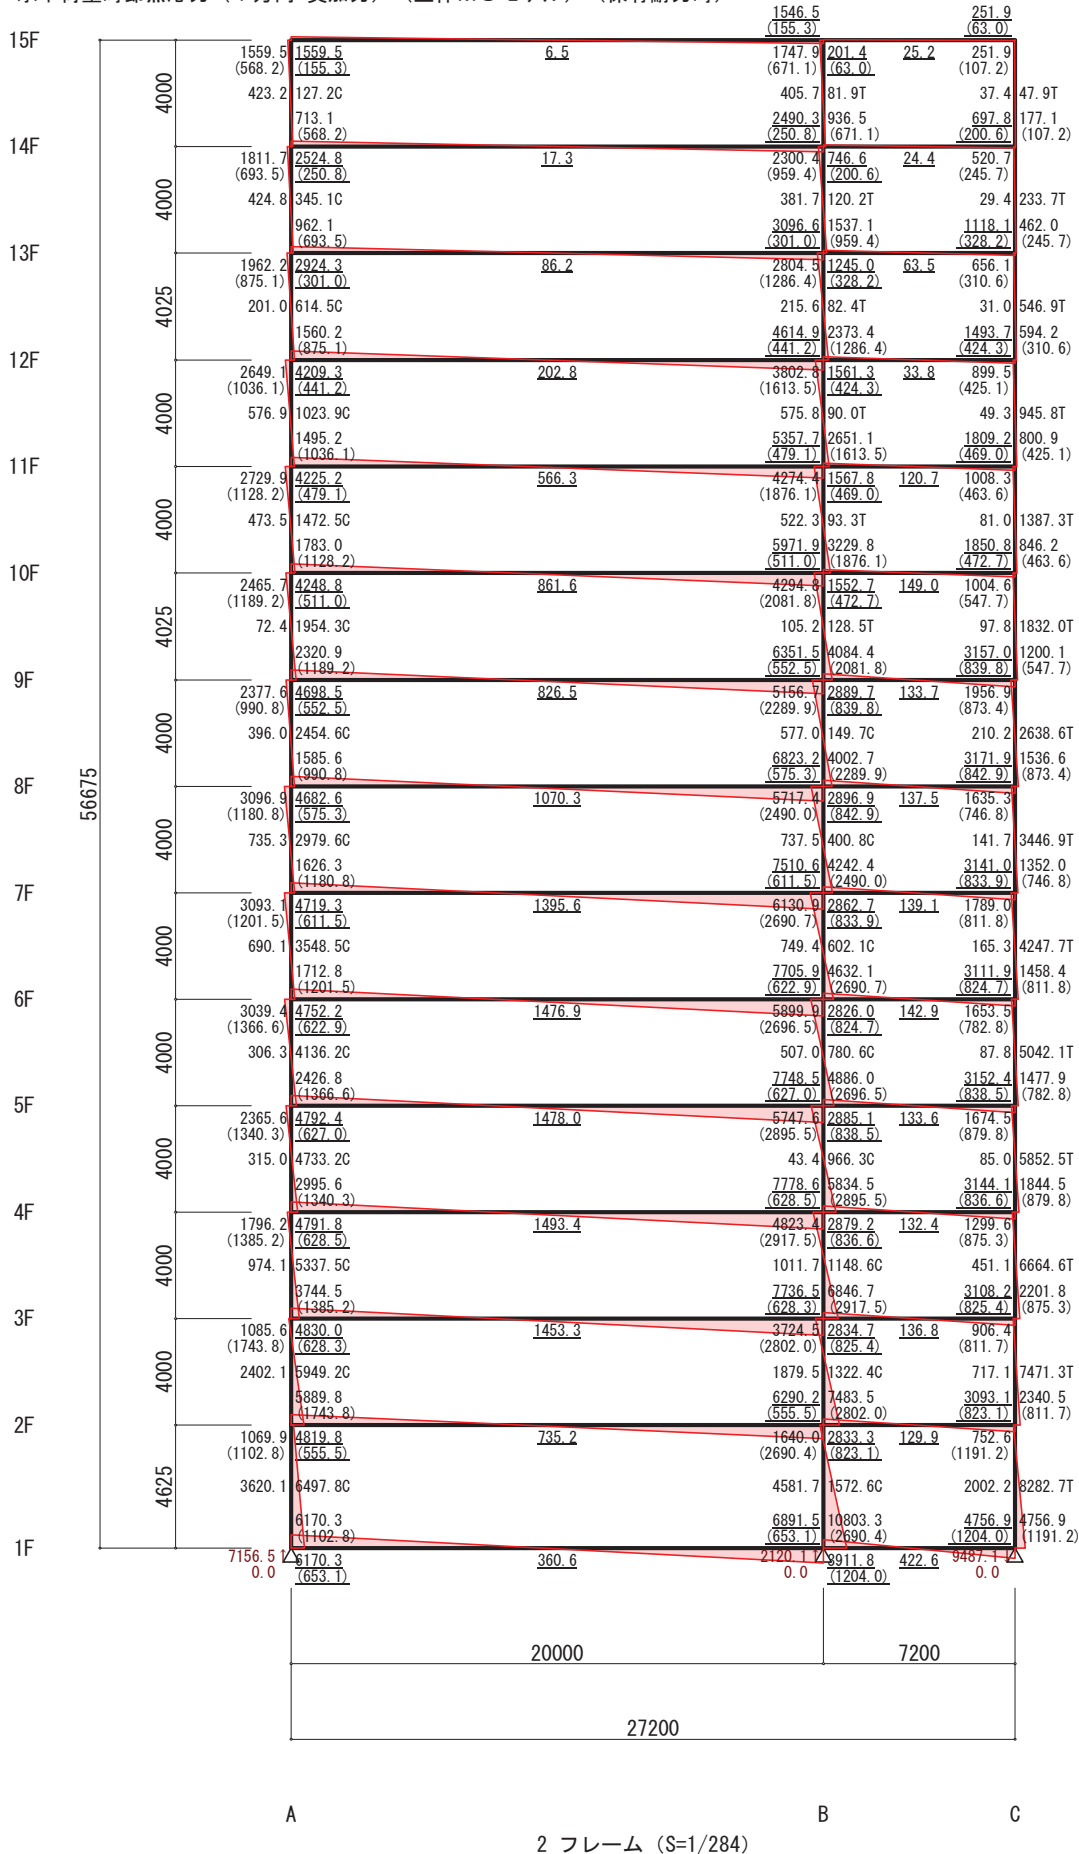

56675	4000	1550.8 (564.2)	1550.8 (154.7)	4.2	1542.4 (154.7)	1713.9 (658.0)	171.4 (56.2)	31.0	233.5 (100.4)	233.5 (56.2)
		422.4	150.1C			397.9	101.1T		32.8	56.0T
	4000	1803.8 (690.6)	2509.7 (249.2)	17.6	2304.8 (963.4)	2474.5 (249.2)	918.0 (658.0)		694.5 (200.4)	168.0 (100.4)
		422.6	390.0C			377.8	152.3T		28.0	251.7T
	4025	1956.4 (873.0)	2915.0 (299.7)	81.8	2804.8 (1284.2)	3078.7 (299.7)	1549.0 (963.4)	70.2	663.9 (314.2)	470.7 (249.3)
		199.4	681.4C			220.2	119.7T		31.5	582.2T
	4000	2639.8 (1033.0)	4197.3 (439.8)	200.6	3771.7 (1601.0)	4598.6 (439.8)	1537.4 (423.2)	13.9	908.8 (431.3)	600.8 (314.2)
		573.8	1113.1C			569.7	138.7T		46.1	1004.2T
	4000	2721.2 (1125.0)	4213.4 (477.5)	561.4	4248.5 (1863.7)	5336.1 (477.5)	2632.2 (1601.0)		1840.3 (470.1)	816.5 (431.3)
		471.2	1582.8C			521.1	148.3T		81.5	1473.0T
	4025	2458.9 (1185.9)	4237.7 (509.1)	853.0	4266.2 (2069.2)	5943.8 (509.1)	3206.2 (1863.7)	147.9	1013.8 (552.4)	860.9 (471.2)
		72.2	2084.3C			101.9	186.9T		97.8	1945.0T
	4000	2371.7 (988.2)	4686.2 (550.7)	820.5	5135.7 (2279.8)	6327.3 (550.7)	1528.6 (2069.2)	173.1	3183.1 (840.8)	1209.4 (552.4)
		395.3	2628.6C			576.1	101.7C		210.5	2784.1T
	4000	3089.6 (1178.0)	4670.6 (573.6)	1065.2	5696.4 (2481.1)	6800.9 (573.6)	3983.5 (2279.8)		3201.3 (844.5)	1552.7 (881.6)
		733.5	3195.2C			734.2	370.8C		141.0	3626.2T
	4000	3086.2 (1198.8)	4708.8 (609.2)	1383.6	6090.9 (2681.8)	7475.9 (609.2)	4228.0 (2481.1)		3168.8 (835.0)	1366.6 (753.8)
		688.6	3798.3C			727.3	595.2C		164.8	4459.6T
	4000	3035.0 (1364.3)	4743.9 (622.2)	1477.7	5867.4 (2684.4)	7699.4 (622.2)	4636.2 (2681.8)	162.9	3138.1 (825.3)	1472.7 (818.7)
		306.3	4415.1C			498.6	797.2C		88.4	5284.1T
	4000	2363.0 (1337.5)	4785.4 (626.4)	1478.6	5737.0 (2889.3)	7742.7 (626.4)	4870.1 (2684.4)		3180.0 (839.5)	1488.6 (788.5)
		312.0	5036.3C			41.7	1008.9C		83.8	6122.5T
	4000	1799.2 (1388.6)	4786.2 (628.0)	1493.9	4811.5 (2911.4)	7774.0 (628.0)	5820.4 (2889.3)	157.1	3172.1 (837.5)	1858.9 (887.6)
		978.0	5659.6C			1011.2	1216.8C		450.9	6958.8T
	4000	1071.2 (1715.7)	4826.4 (627.8)	1452.1	4811.5 (2783.6)	7730.6 (627.8)	4633.9 (2911.4)		3134.2 (825.7)	2215.0 (882.0)
		2360.2	6283.7C			1860.0	1413.0C		713.9	7784.1T
4625	4000	973.3 (1098.7)	4818.2 (554.3)	724.8	1649.5 (2643.6)	6267.7 (554.3)	4427.1 (2783.6)		3116.9 (823.0)	2347.0 (816.5)
		3514.0	6836.0C			4463.8	1680.8C		2010.9	8607.4T
56675	4000	1747.1 0.0	6054.7 (641.4)	358.9</						

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1541.1 (154.6)		229.5 (55.3)					
15F	4000	1549.9 (564.1)	1549.9 (154.6)	4.4	1709.4 (654.8)	168.4 (55.3)	30.6	229.5 (97.2)	54.6T
		421.7	149.5C		399.8	101.5T		35.1	159.3 (97.2)
			706.4 (564.1)		2476.2 (249.3)	909.8 (654.8)		667.1 (191.5)	
14F	4000	1803.1 (690.9)	2509.5 (249.3)	16.6	2278.4 (950.1)	712.0 (191.5)	22.5	507.8 (239.2)	243.8T
		421.2	389.4C		378.2	161.3T		29.5	448.9 (239.2)
			960.6 (690.9)		3084.9 (300.1)	1522.0 (950.1)		1090.6 (320.0)	
13F	4025	1956.0 (873.8)	2916.7 (300.1)	84.1	2776.4 (1273.6)	1213.4 (320.0)	61.4	641.7 (303.7)	562.0T
		197.5	681.0C		213.3	143.5T		30.5	580.8 (303.7)
			1561.0 (873.8)		4591.0 (439.5)	2349.8 (1273.6)		1467.4 (417.0)	
12F	4000	2638.6 (1033.7)	4199.6 (439.5)	195.7	3776.4 (1606.5)	1535.2 (417.0)	33.9	886.6 (420.0)	976.1T
		571.2	1112.2C		563.3	168.3T		46.5	793.6 (420.0)
			1496.2 (1033.7)		5322.2 (476.9)	2649.8 (1606.5)		1803.7 (472.8)	
11F	4000	2719.4 (1125.1)	4215.6 (476.9)	553.3	4272.6 (1875.6)	1600.2 (472.8)	101.7	1010.1 (466.3)	1445.5T
		469.2	1581.0C		521.5	174.8T		77.5	855.2 (466.3)
			1781.0 (1125.1)		5930.2 (508.5)	3229.6 (1875.6)		1872.9 (480.2)	
10F	4025	2458.5 (1185.7)	4239.5 (508.5)	845.4	4285.5 (2078.2)	1584.9 (480.2)	144.0	1017.7 (554.4)	1923.2T
		72.4	2081.2C		103.1	205.3T		97.9	1213.6 (554.4)
			2313.7 (1185.7)		6302.9 (549.5)	4079.4 (2078.2)		3195.1 (852.2)	
9F	4000	2373.4 (989.2)	4687.1 (549.5)	807.9	5164.6 (2293.8)	2941.0 (852.2)	127.0	1981.5 (885.2)	2773.3T
		395.1	2624.4C		577.0	95.3C		211.0	1559.5 (885.2)
			1583.2 (989.2)		6776.7 (572.4)	4010.5 (2293.8)		3211.7 (855.4)	
8F	4000	3088.8 (1178.4)	4672.0 (572.4)	1052.3	5713.5 (2488.5)	2947.3 (855.4)	132.2	1652.2 (755.7)	3626.2T
		732.1	3189.4C		736.5	376.2C		140.7	1370.8 (755.7)
			1624.7 (1178.4)		7453.5 (608.2)	4240.5 (2488.5)		3174.9 (844.7)	
7F	4000	3085.1 (1198.8)	4709.8 (608.2)	1371.9	6119.1 (2694.6)	2906.9 (844.7)	134.0	1804.1 (819.7)	4469.2T
		687.4	3791.1C		730.3	611.0C		164.7	1474.7 (819.7)
			1710.2 (1198.8)		7696.4 (622.1)	4658.4 (2694.6)		3139.9 (833.8)	
6F	4000	3034.5 (1363.7)	4744.7 (622.1)	1475.8	5901.4 (2698.2)	2863.4 (833.8)	138.2	1665.2 (788.1)	5302.1T
		307.0	4407.5C		505.0	821.3C		88.9	1487.3 (788.1)
			2420.5 (1363.7)		7741.2 (626.4)	4891.4 (2698.2)		3177.5 (846.5)	
5F	4000	2366.0 (1338.2)	4786.5 (626.4)	1477.4	5767.4 (2903.4)	2917.5 (846.5)	130.0	1690.2 (886.8)	6147.9T
		310.3	5028.4C		39.5	1039.8C		83.3	1856.8 (886.8)
			2986.6 (1338.2)		7773.2 (628.0)	5846.3 (2903.4)		3163.8 (842.9)	
4F	4000	1800.7 (1388.3)	4787.3 (628.0)	1493.0	4832.3 (2918.2)	2905.4 (842.9)	129.2	1307.0 (877.5)	6990.2T
		975.9	5651.4C		1004.1	1252.9C		448.0	2202.9 (877.5)
			3752.5 (1388.3)		7705.1 (626.6)	6840.5 (2918.2)		3120.1 (829.5)	
3F	4000	1073.9 (1714.5)	4826.4 (626.6)	1439.4	3717.0 (2788.4)	2852.4 (829.5)	133.8	917.2 (817.2)	7819.7T
		2355.1	6274.3C		1859.7	1454.4C		717.3	2351.7 (817.2)
			5784.0 (1714.5)		6249.7 (553.4)	7436.4 (2788.4)		3097.4 (825.0)	
2F	4625	966.5 (1099.9)	4817.5 (553.4)	716.1	1655.8 (2651.8)	2842.6 (825.0)	127.4	745.7 (1170.4)	8645.1T
		3510.0	6825.7C		4476.4	725.2C		1960.8	4667.3 (1170.4)
			6053.4 (1099.9)		6784.5 (641.9)	10608.6 (2651.8)		4667.3 (1179.4)	
1F		7466.3 0.0	6053.4 (641.9)	365.5	2261.2 0.0	8824.1 (1179.4)	421.6	9825.0 0.0	
		20000		7200					
		27200							
		A		B		C			
		4 フレーム (S=1/284)							

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		1542.5 (155.0)		249.0 (62.5)					
15F	4000	1556.6 (567.6)	1556.6 (155.0)	7.1	1743.3 (667.7)	200.8 (62.5)	24.1	249.0 (104.3)	49.2T
		421.4	131.7C		408.0	83.9T		40.5	168.1 (104.3)
			713.8 (567.6)		2489.2 (250.5)	927.4 (667.7)		666.9 (190.8)	
14F	4000	1807.4 (693.3)	2521.2 (250.5)	16.0	2268.4 (945.1)	706.6 (190.8)	19.9	498.8 (234.2)	224.7T
		420.8	355.0C		378.2	134.0T		30.4	438.0 (234.2)
			965.8 (693.3)		3093.4 (300.9)	1512.1 (945.1)		1061.0 (309.8)	
13F	4025	1958.0 (875.9)	2923.8 (300.9)	84.8	2750.6 (1260.8)	1169.3 (309.8)	54.2	623.1 (293.5)	519.2T
		195.3	629.6C		213.3	116.5T		32.3	558.4 (293.5)
			1567.4 (875.9)		4611.7 (441.0)	2324.1 (1260.8)		1414.6 (400.6)	
12F	4000	2641.7 (1036.3)	4209.1 (441.0)	201.3	3757.0 (1602.6)	1469.4 (400.6)	27.4	856.2 (405.3)	895.8T
		569.0	1044.2C		551.8	149.8T		45.7	764.9 (405.3)
			1503.7 (1036.3)		5316.9 (477.1)	2653.3 (1602.6)		1755.8 (469.8)	
11F	4000	2720.8 (1126.7)	4224.5 (477.1)	546.2	4290.4 (1883.6)	1626.4 (469.8)	64.7	991.0 (458.0)	1338.5T
		467.4	1495.8C		522.9	152.6T		75.0	841.0 (458.0)
			1786.1 (1126.7)		5924.8 (508.6)	3244.3 (1883.6)		1851.1 (481.0)	
10F	4025	2461.5 (1187.0)	4247.5 (508.6)	838.6	4292.4 (2082.0)	1612.4 (481.0)	119.3	1010.1 (550.4)	1791.3T
		72.7	1979.9C		102.9	179.3T		97.7	1205.5 (550.4)
			2316.1 (1187.0)		6304.4 (550.0)	4087.2 (2082.0)		3173.4 (852.7)	
9F	4000	2379.6 (992.2)	4695.7 (550.0)	804.4	5183.4 (2303.0)	2966.2 (852.7)	103.6	1967.9 (878.7)	2610.8T
		395.3	2471.0C		577.4	118.2C		210.6	1546.7 (878.7)
			1589.0 (992.2)		6778.1 (572.9)	4028.6 (2303.0)		3186.7 (855.3)	
8F	4000	3091.3 (1180.2)	4680.3 (572.9)	1048.9	5720.6 (2490.9)	2971.1 (855.3)	107.8	1640.0 (749.8)	3431.1T
		730.8	2984.9C		738.8	389.0C		140.5	1359.1 (749.8)
			1629.7 (1180.2)		7458.9 (608.8)	4243.0 (2490.9)		3150.7 (844.8)	
7F	4000	3087.1 (1200.4)	4716.8 (608.8)	1371.0	6147.5 (2700.8)	2931.6 (844.8)	109.5	1791.6 (813.6)	4242.4T
		686.3	3540.1C		746.0	610.2C		164.5	1462.7 (813.6)
			1714.5 (1200.4)		7700.1 (622.5)	4655.5 (2700.8)		3116.6 (834.2)	
6F	4000	3035.9 (1363.8)	4750.4 (622.5)	1474.9	5934.1 (2709.4)	2889.5 (834.2)	113.6	1653.9 (782.5)	5045.7T
		308.3	4114.1C		515.2	806.3C		88.9	1476.2 (782.5)
			2419.4 (1363.8)		7744.9 (626.8)	4903.6 (2709.4)		3152.3 (846.4)	
5F	4000	2372.2 (1341.2)	4791.5 (626.8)	1476.7	5782.8 (2911.0)	2941.6 (846.4)	105.4	1676.1 (879.8)	5863.3T
		310.2	4695.2C		39.1	1009.0C		83.4	1843.0 (879.8)
			2992.6 (1341.2)		7776.2 (628.4)	5861.1 (2911.0)		3137.7 (842.6)	
4F	4000	1798.8 (1383.3)	4791.4 (628.4)	1492.4	4844.5 (2920.9)	2929.4 (842.6)	104.2	1294.7 (870.6)	6680.9T
		967.7	5282.6C		997.2	1207.1C		446.5	2187.6 (870.6)
			8734.2 (1383.3)		7685.8 (625.7)	6838.9 (2920.9)		3095.3 (829.7)	
3F	4000	1094.3 (1741.0)	4828.5 (625.7)	1428.7	3725.4 (2797.2)	2878.5 (829.7)	108.4	907.7 (812.4)	7491.3T
		2387.7	5875.2C		1869.0	1397.7C		717.2	2342.0 (812.4)
			5869.7 (1741.0)		6258.7 (553.9)	7463.4 (2797.2)		3073.9 (825.3)	
2F	4625	1051.3 (1102.0)	4818.4 (553.9)	720.1	1663.4 (2699.2)	2868.0 (825.3)	102.9	731.8 (1154.7)	8304.2T
		3599.6	6407.9C		4578.6	1660.2C		1938.3	4608.5 (1154.7)
			6148.0 (1102.0)		6903.2 (652.6)	10820.6 (2699.2)		4608.5 (1184.2)	
1F		7052.4 0.0	6148.0 (652.6)	377.6	2195.5 0.0	9917.4 (1184.2)	345.5	9483.0 0.0	
				20000		7200			
		27200							
A		B		C					
5 フレーム (S=1/284)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				915.8 (92.5)		316.2 (91.2)			
15F	4000	934.6 (281.3)	934.6 (92.5)	9.4	1256.2 (445.3)	340.5 (91.2)	12.1	316.2 (133.9)	
		371.9	121.2C		365.7	7.7T		48.3	105.2T
			190.8 (281.3)		1421.8 (143.4)	524.9 (445.3)		740.0 (215.8)	219.6 (133.9)
14F	4000	1254.5 (460.0)	1445.4 (143.4)	11.8	1711.0 (702.1)	814.1 (215.8)	37.0	520.5 (244.4)	
		334.6	302.3C		306.9	56.8C		31.7	339.3T
			585.3 (460.0)		1832.7 (184.4)	1097.3 (702.1)		1109.6 (325.8)	457.0 (244.4)
13F	4025	1270.2 (508.3)	1855.5 (184.4)	11.4	1971.9 (870.7)	1236.4 (325.8)	63.4	652.6 (311.8)	
		247.1	523.7C		219.5	190.7C		25.1	683.4T
			775.9 (508.3)		2167.7 (212.7)	1532.9 (870.7)		1402.7 (412.0)	602.4 (311.8)
12F	4000	1310.9 (469.0)	2086.8 (212.7)	40.5	2198.8 (923.1)	1563.9 (412.0)	80.6	800.3 (352.5)	
		373.0	775.5C		352.7	382.9C		95.3	1123.3T
			564.9 (469.0)		2438.3 (226.6)	1493.4 (923.1)		1405.0 (422.5)	609.6 (352.5)
11F	4000	1528.2 (572.6)	2093.1 (226.6)	172.6	2581.8 (1113.7)	1636.9 (422.5)	116.0	795.4 (371.5)	
		382.9	1042.2C		354.5	572.8C		52.4	1578.0T
			762.4 (572.6)		2710.9 (240.6)	1872.9 (1113.7)		1393.7 (419.0)	690.6 (371.5)
10F	4025	1339.3 (731.4)	2101.7 (240.6)	304.6	2461.3 (1279.1)	1623.2 (419.0)	114.8	703.1 (348.7)	
		132.5	1324.0C		113.0	747.5C		1.4	2030.3T
			1604.4 (731.4)		4590.3 (403.7)	2687.3 (1279.1)		1422.0 (428.7)	700.3 (348.7)
9F	4000	1879.1 (731.7)	3483.5 (403.7)	553.4	3567.6 (1526.8)	1664.6 (428.7)	121.3	721.7 (321.6)	
		415.6	1802.1C		514.0	774.2C		78.5	2498.4T
			1047.9 (731.7)		4899.2 (418.7)	2539.6 (1526.8)		1421.6 (428.4)	564.7 (321.6)
8F	4000	2427.7 (867.6)	3475.5 (418.7)	711.8	4022.5 (1653.8)	1662.9 (428.4)	120.6	857.0 (350.4)	
		692.5	2297.1C		714.8	791.5C		156.1	2968.9T
			1042.7 (867.6)		5181.3 (433.9)	2592.9 (1653.8)		1408.9 (424.7)	544.8 (350.4)
7F	4000	2453.3 (889.0)	3496.0 (433.9)	842.6	4237.7 (1751.1)	1649.3 (424.7)	120.2	864.1 (357.7)	
		675.3	2801.8C		735.4	792.3C		148.7	3434.0T
			1102.7 (889.0)		5195.3 (435.4)	2766.8 (1751.1)		1396.0 (420.9)	566.8 (357.7)
6F	4000	2410.5 (1075.8)	3513.2 (435.4)	841.0	4062.4 (1843.4)	1634.4 (420.9)	119.2	829.2 (395.1)	
		258.9	3302.6C		376.1	787.9C		38.9	3892.2T
			1892.7 (1075.8)		5222.9 (438.5)	3310.6 (1843.4)		1411.7 (426.3)	751.3 (395.1)
5F	4000	1654.9 (1006.0)	3547.6 (438.5)	837.6	3570.4 (1875.8)	1658.0 (426.3)	123.2	660.3 (394.7)	
		357.1	3804.2C		181.3	787.0C		129.1	4354.3T
			2369.0 (1006.0)		5239.9 (439.6)	3933.0 (1875.8)		1405.1 (424.6)	918.5 (394.7)
4F	4000	1182.6 (1084.6)	3551.6 (439.6)	844.2	2959.2 (2017.5)	1652.3 (424.6)	123.6	486.6 (470.3)	
		986.7	4301.6C		1075.8	782.8C		453.9	4811.1T
			3155.9 (1084.6)		5255.7 (441.6)	5110.8 (2017.5)		1389.0 (419.7)	1394.5 (470.3)
3F	4000	420.6 (1423.0)	3576.6 (441.6)	839.6	1777.7 (1834.8)	1632.9 (419.7)	121.9	5.5 (306.6)	
		2425.3	4790.7C		1891.9	769.5C		618.6	5255.9T
			5271.2 (1423.0)		4540.6 (405.4)	5561.5 (1834.8)		1389.6 (420.7)	1231.8 (306.6)
2F	4625	1704.4 (1002.2)	3566.8 (405.4)	486.9	618.7 (2523.0)	1639.6 (420.7)	125.0	157.8 (1034.9)	
		4021.9	5227.4C		5215.7	789.8C		2235.3	5693.2T
			6339.4 (1002.2)		6792.1 (656.6)	11050.0 (2523.0)		4628.4 (1234.2)	4628.4 (1034.9)
1F		5902.9 0.0	6339.4 (656.6)	226.3	1359.6 0.0	1257.9 (1234.2)	185.2	6937.3 0.0	
				20000			7200		
								27200	


A

B


C

6 フレーム (S=1/284)


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

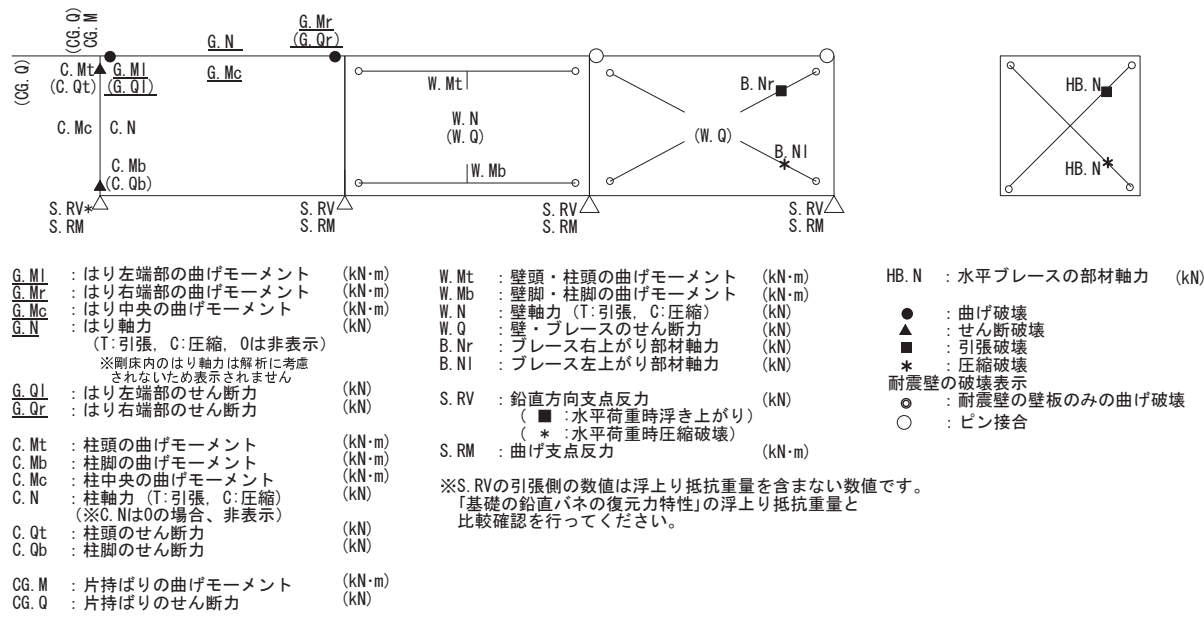

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

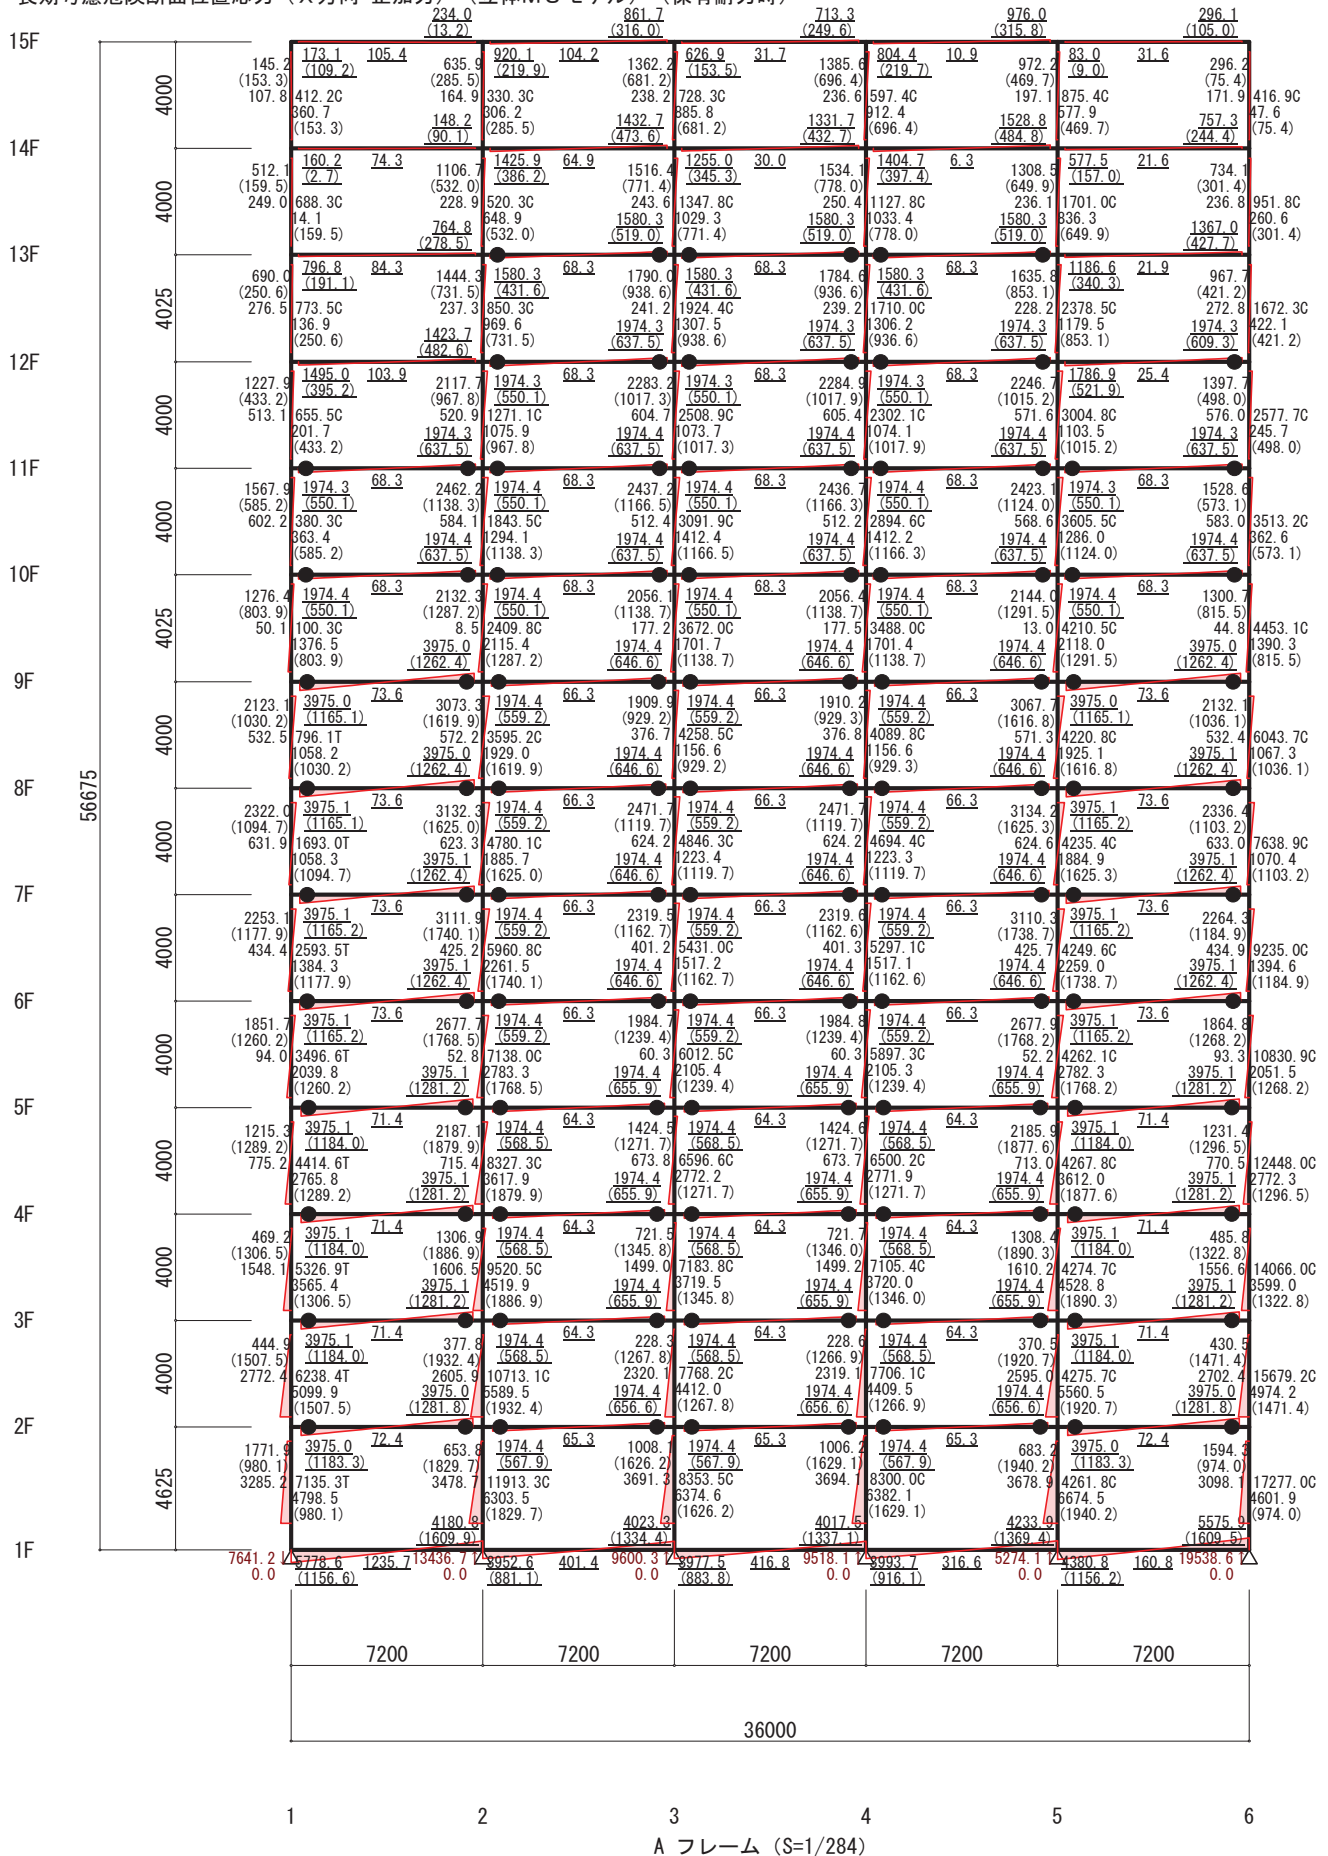

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

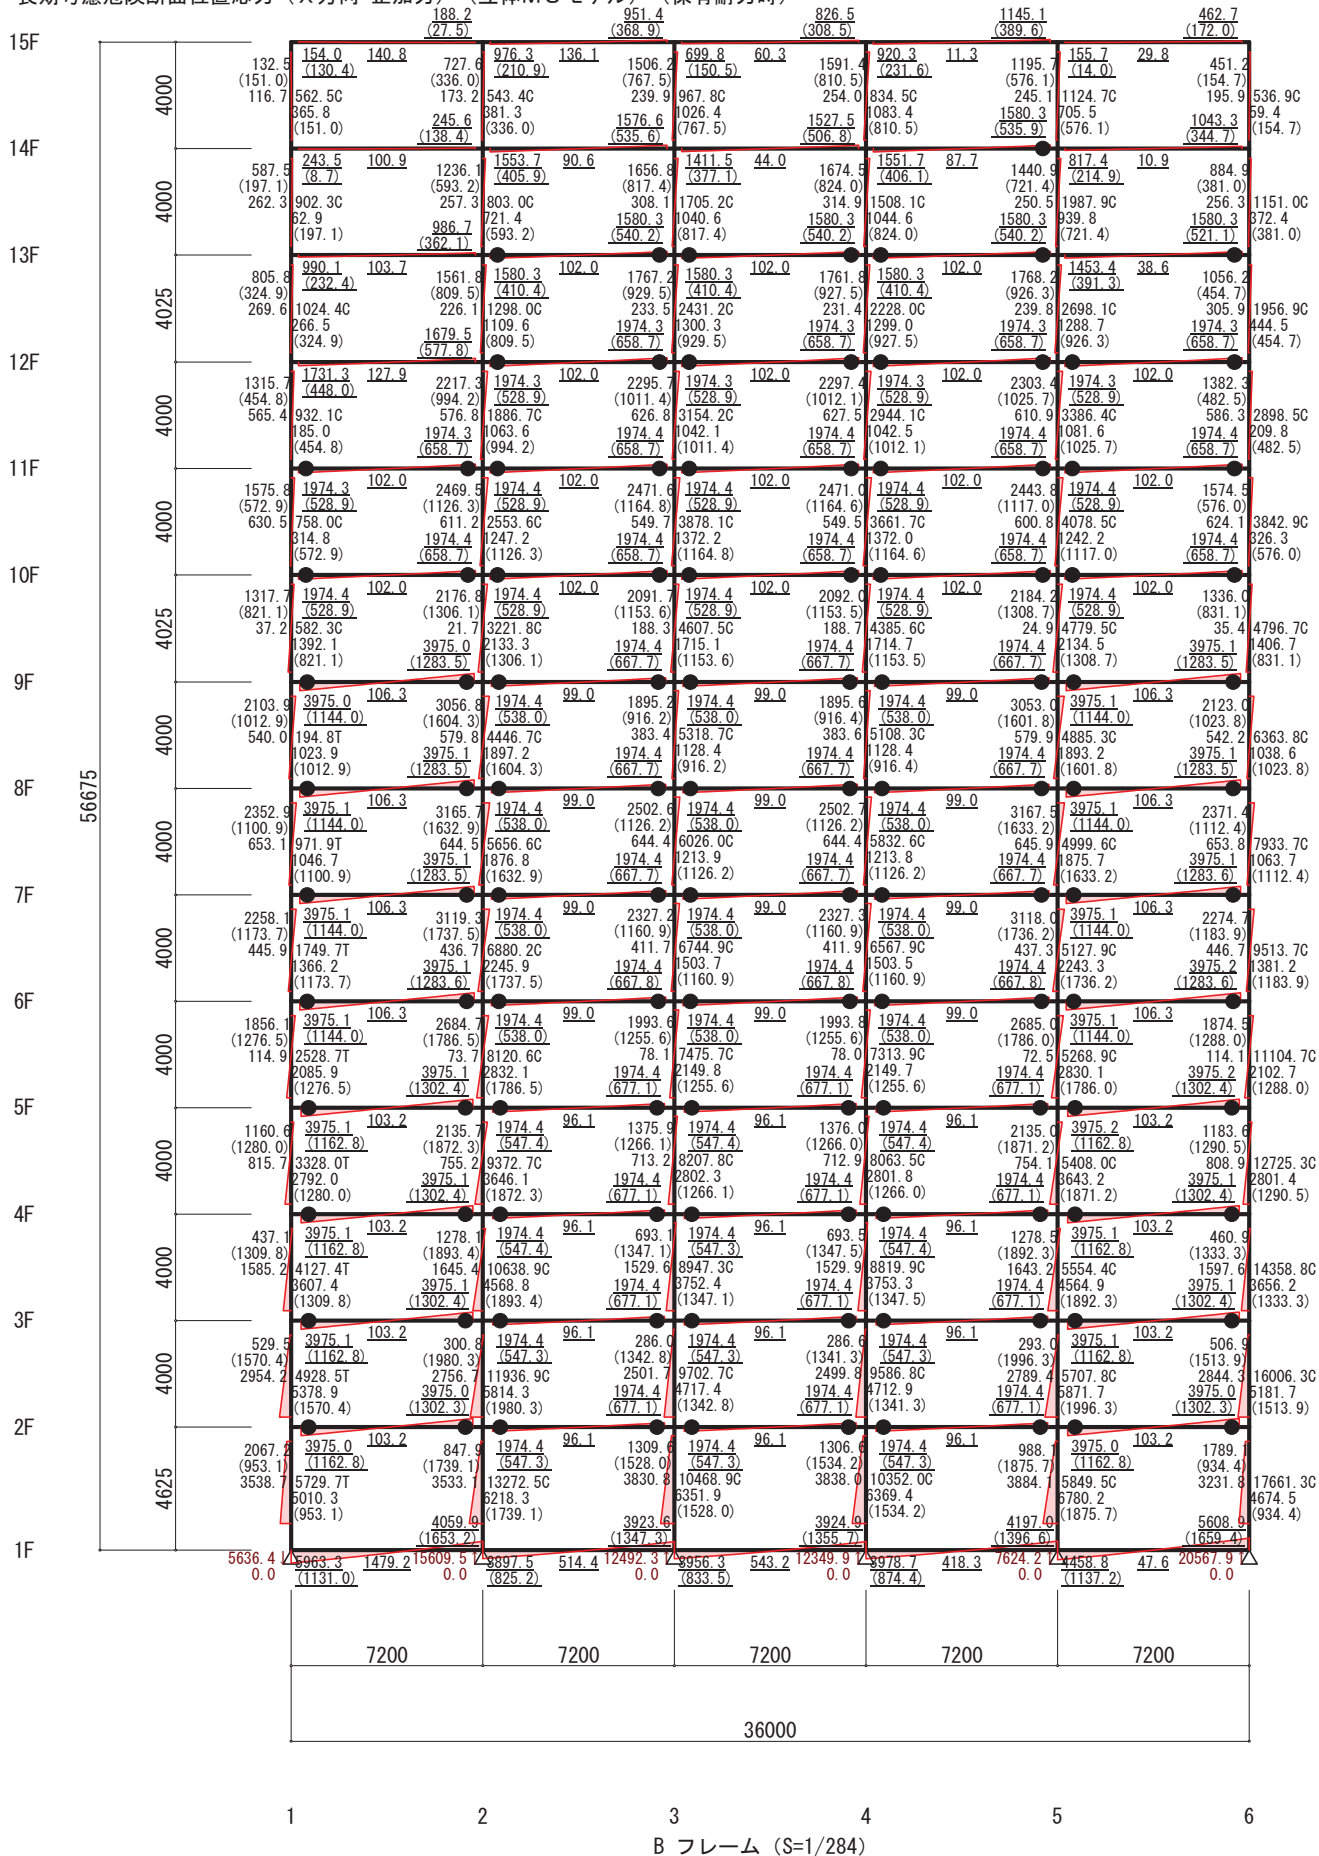

[illegible]


[illegible]

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


		211.4 (28.8)		877.5 (216.5)		639.0 (135.1)		1017.1 (224.2)		156.5 (132.4)								
15F	4000	490.1 (175.4)	505.3 (186.8)	23.3	1192.2 (579.4)	1087.2 (374.4)	18.8	1513.7 (769.5)	784.7 (293.1)	50.8	1496.6 (757.1)	999.2 (382.2)	132.6	755.8 (350.0)	198.7 (25.6)	144.8	135.2 (151.9)	564.9C (151.9)
14F	4000	895.7 (384.9)	552.4C (175.4)	88.8 (228.1)	236.2 (96.0)	1118.6C (579.4)	719.8 (228.1)	1515.1 (400.6)	824.5C (247.2)	1025.5 (269.5)	1356.1 (360.4)	974.3C (275.1)	1002.1 (257.1)	1580.3 (410.4)	534.7C (350.0)	399.1 (59.4)	243.0 (8.4)	966.3 (151.9)
13F	4000	874.5 (384.9)	1088.1 (397.8)	12.0	1465.4 (734.3)	1580.3 (530.3)	69.4	1650.8 (814.9)	1472.0 (490.2)	44.1	1632.9 (808.2)	1580.3 (540.1)	102.0	1239.6 (594.3)	244.2 (138.1)	101.4	587.7 (197.0)	905.5C (197.0)
12F	4025	1054.4 (453.7)	1580.3 (525.6)	53.7	1776.6 (929.0)	1580.3 (540.2)	102.0	1770.6 (930.1)	1580.3 (540.2)	102.0	1775.5 (932.2)	1580.3 (540.2)	102.0	1562.7 (809.8)	988.3 (362.6)	103.5	807.6 (325.5)	1027.9C (325.5)
11F	4000	1384.2 (483.5)	1991.0C (453.7)	102.0	2302.6 (1025.6)	1774.3 (528.9)	102.0	2296.2 (1012.0)	1774.3 (528.9)	102.0	2294.4 (1011.3)	1774.3 (528.9)	102.0	2219.5 (995.4)	1682.1 (578.6)	127.9	1317.8 (455.9)	935.5C (455.9)
10F	4000	586.3 (211.6)	2932.7C (483.5)	102.0	609.7 (211.6)	3499.5C (1025.6)	102.0	626.3 (211.6)	2939.3C (1012.0)	102.0	625.6 (211.3)	3045.0C (1011.3)	102.0	577.1 (211.3)	1852.6C (995.4)	1974.3 (528.9)	186.8 (528.9)	186.8 (528.9)
9F	4025	1336.0 (831.2)	1974.4 (658.7)	102.0	2183.8 (1308.7)	1974.4 (658.7)	102.0	2091.4 (1153.6)	1974.4 (658.7)	102.0	2091.4 (1153.6)	1974.4 (658.7)	102.0	2176.8 (1306.2)	1974.3 (658.7)	102.0	1317.7 (821.2)	587.9C (821.2)
8F	4000	2122.7 (1023.7)	3975.1 (1283.5)	106.3	3052.8 (1601.6)	1974.4 (658.7)	99.0	1895.2 (916.2)	1974.4 (658.7)	99.0	1894.8 (916.1)	1974.4 (658.7)	99.0	3056.5 (1604.1)	3975.0 (1283.5)	106.3	2103.6 (1012.7)	188.7T (1012.7)
7F	4000	6396.9C (542.2)	3975.1 (1283.5)	106.3	579.9 (211.6)	5156.1C (1601.6)	99.0	383.5 (211.6)	5110.7C (916.2)	99.0	383.2 (211.3)	5057.8C (916.1)	99.0	579.8 (211.3)	4405.2C (1604.1)	106.3	540.0 (1144.0)	188.7T (1012.7)
6F	4000	2371.7 (1112.4)	3975.1 (1283.5)	106.3	3167.7 (1633.1)	1974.4 (658.7)	99.0	2502.8 (1126.2)	1974.4 (658.7)	99.0	2502.8 (1126.2)	1974.4 (658.7)	99.0	3166.7 (1632.9)	3975.1 (1283.5)	106.3	2353.8 (1100.9)	965.2T (1100.9)
5F	4000	2275.1 (1183.9)	3975.1 (1283.5)	106.3	3118.8 (1736.1)	1974.4 (658.7)	99.0	2327.6 (1160.8)	1974.4 (658.7)	99.0	2327.6 (1160.8)	1974.4 (658.7)	99.0	3119.7 (1737.4)	3975.1 (1283.5)	106.3	2258.4 (1173.6)	1742.5T (1173.6)
4F	4000	1875.1 (1287.9)	3975.1 (1283.5)	106.3	2685.5 (1785.9)	1974.4 (658.7)	99.0	1994.2 (1255.6)	1974.4 (658.7)	99.0	1994.2 (1255.6)	1974.4 (658.7)	99.0	2685.5 (1785.9)	3975.1 (1283.5)	106.3	1856.6 (114.3)	2521.1T (114.3)
3F	4000	1184.3 (1290.4)	3975.1 (1283.5)	103.2	2135.7 (1871.3)	1974.4 (658.7)	96.1	1376.6 (1266.0)	1974.4 (658.7)	96.1	1376.6 (1266.0)	1974.4 (658.7)	96.1	2136.4 (1872.3)	3975.1 (1283.5)	103.2	1161.3 (1280.0)	3320.1T (1280.0)
2F	4000	461.8 (1333.4)	14390.3C (1333.4)	103.2	1279.2 (891.8)	1974.4 (658.7)	96.1	694.2 (1347.4)	1974.4 (658.7)	96.1	694.1 (1347.4)	1974.4 (658.7)	96.1	1278.9 (893.3)	3975.1 (1302.4)	103.2	438.0 (1309.7)	4119.2T (1309.7)
1F	4625	1785.5 (933.6)	17692.3C (933.6)	103.2	987.9 (865.2)	1974.4 (658.7)	96.1	1306.7 (1532.6)	1974.4 (658.7)	96.1	1306.7 (1532.6)	1974.4 (658.7)	96.1	849.4 (3534.8)	3975.0 (1302.3)	103.2	2066.6 (3536.0)	5721.1T (3536.0)
		20593.4 (1655.1)	5602.0 (1655.1)	56.0	8251.0 (1655.1)	1177.9 (1393.0)	424.7	12366.5 (1359.9)	9924.7 (1359.9)	558.7	11892.9 (1351.4)	9950.2 (1351.4)	502.4	15573.6 (1652.3)	4059.5 (1652.3)	1476.3	5625.8 (1652.3)	5625.8 (1652.3)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000
		1		2		3		4		5		6						
		B フレーム (S=1/284)																

[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

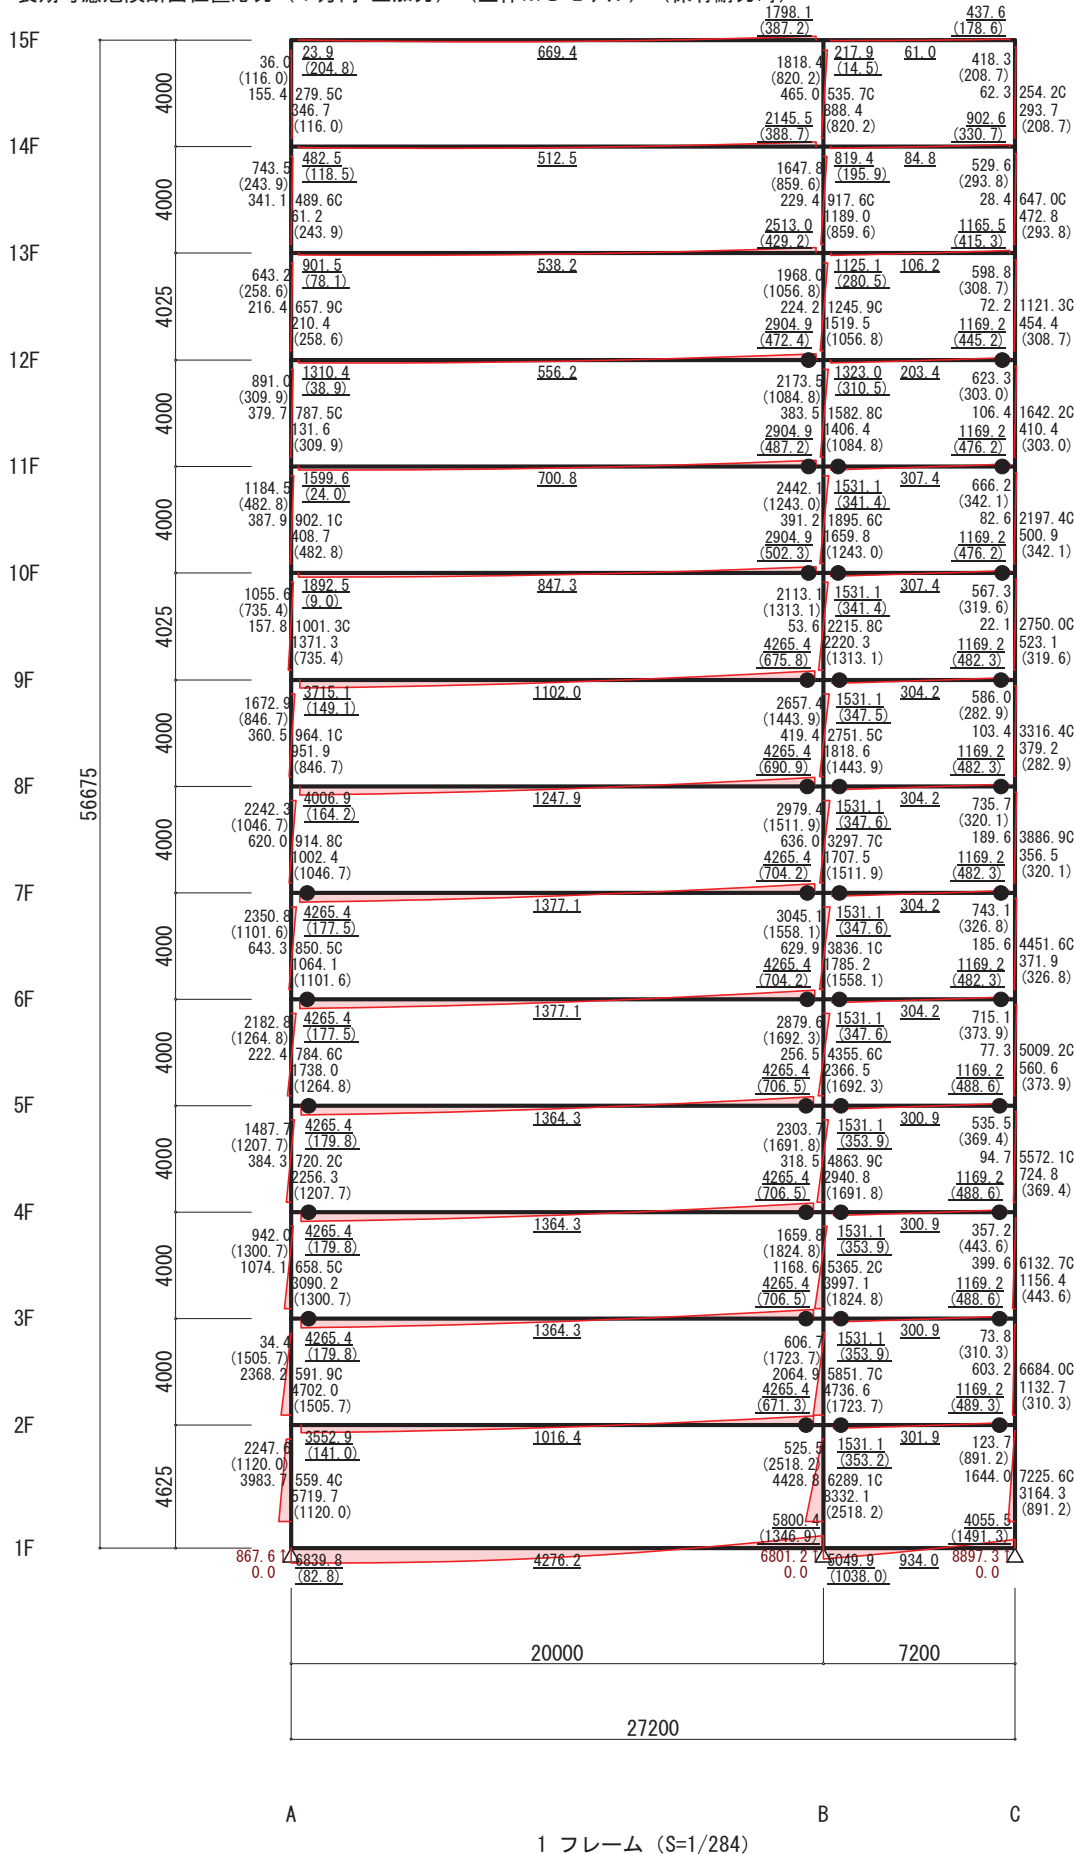


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

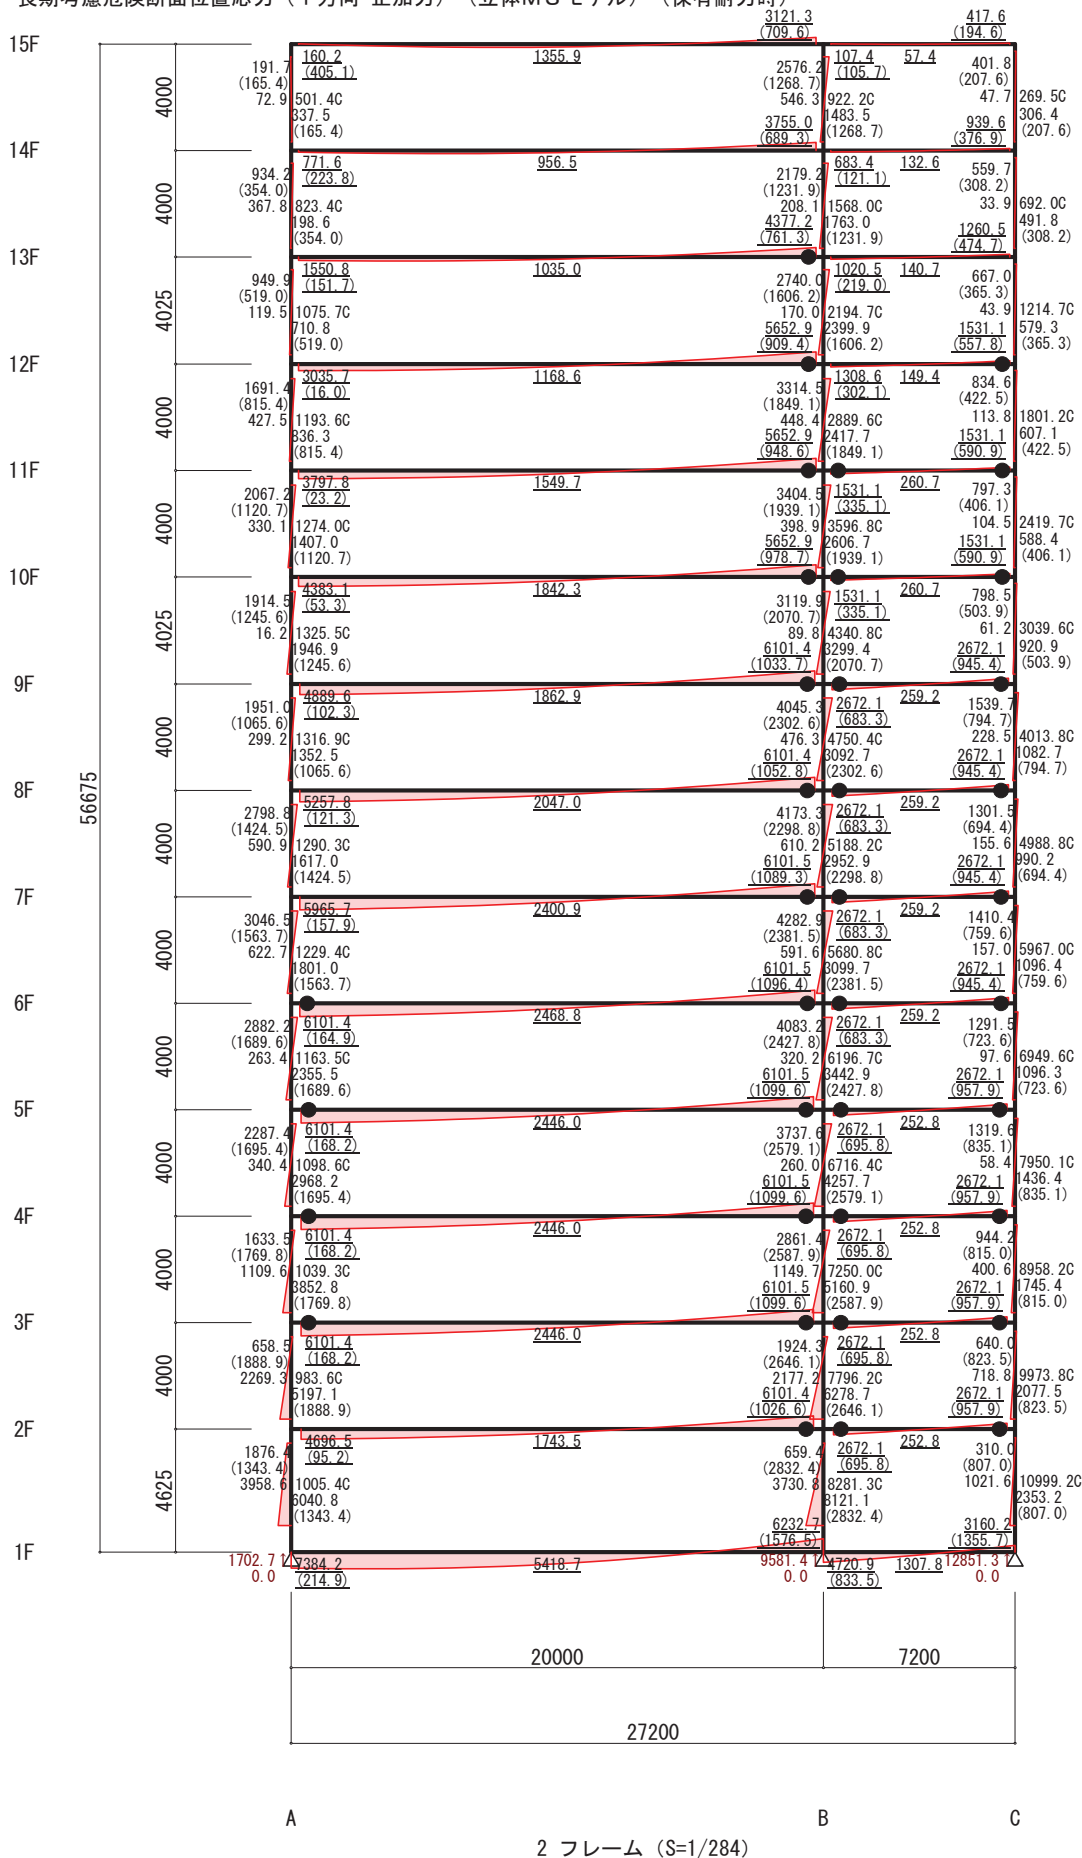


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

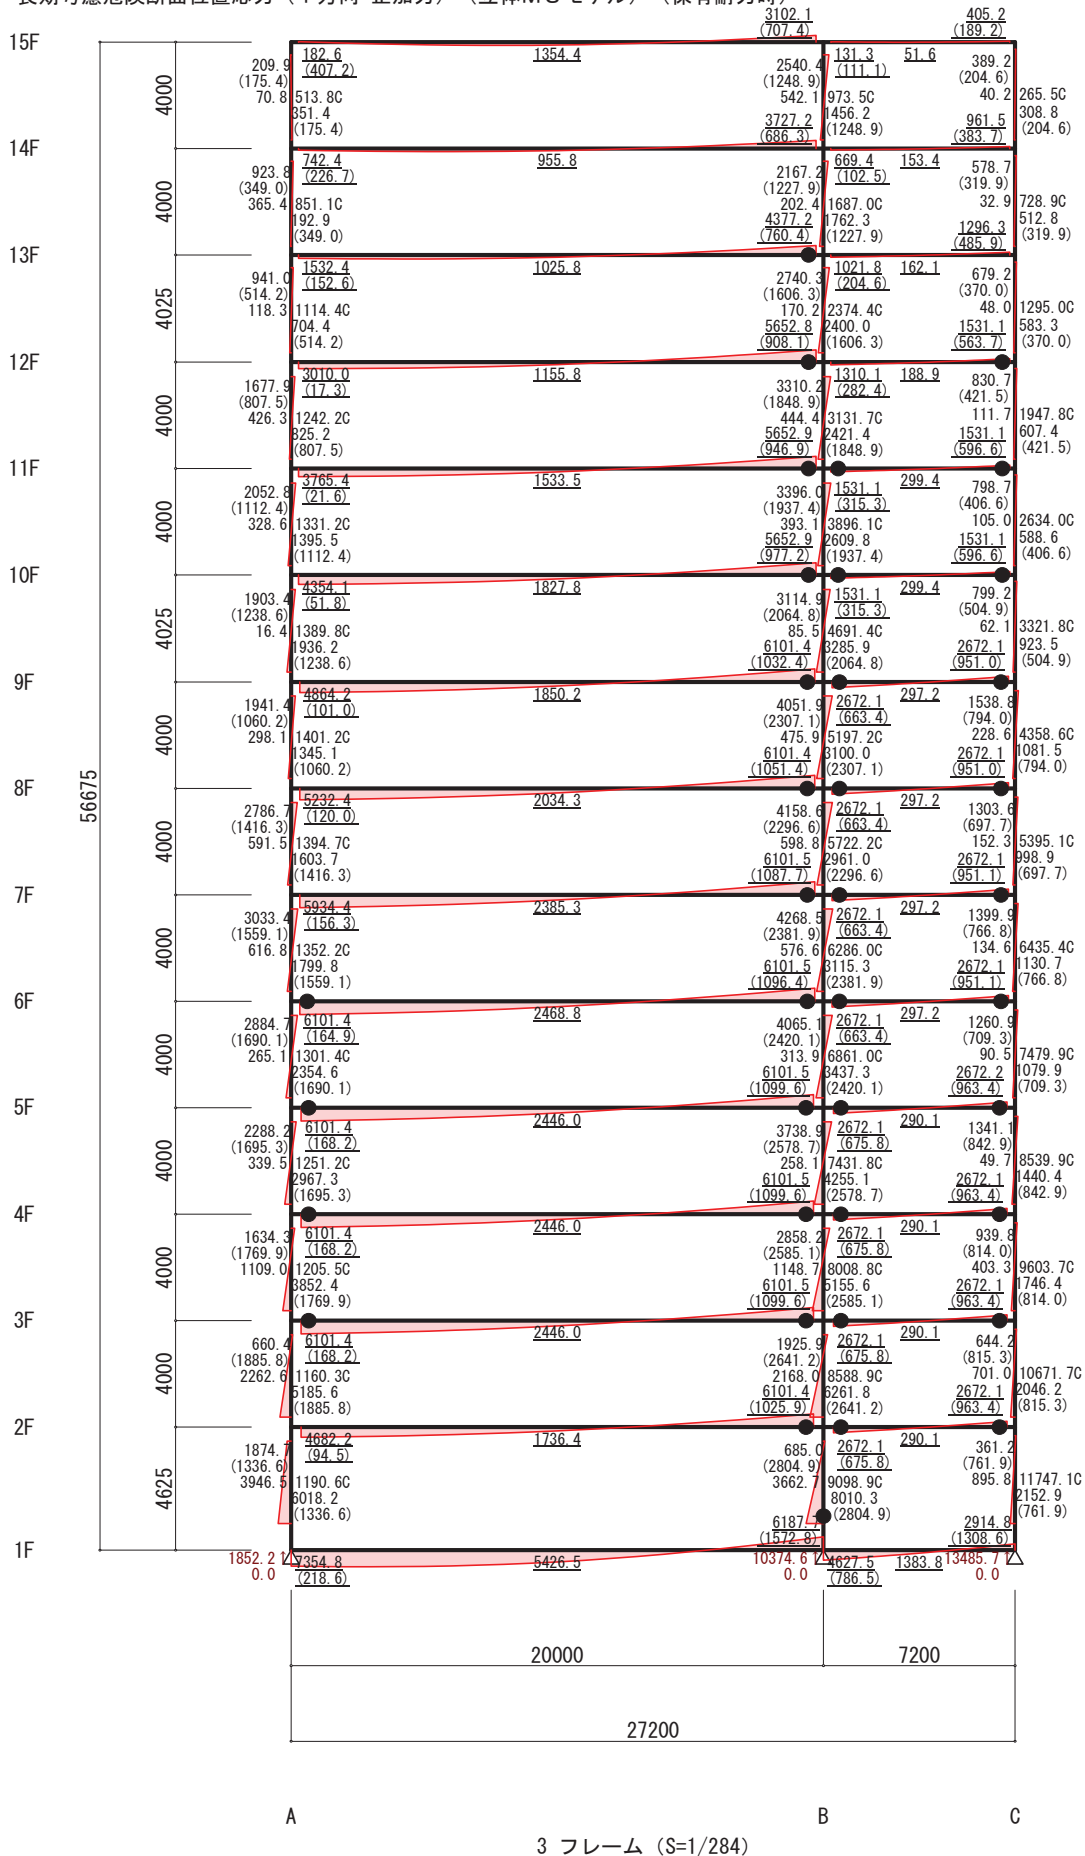

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

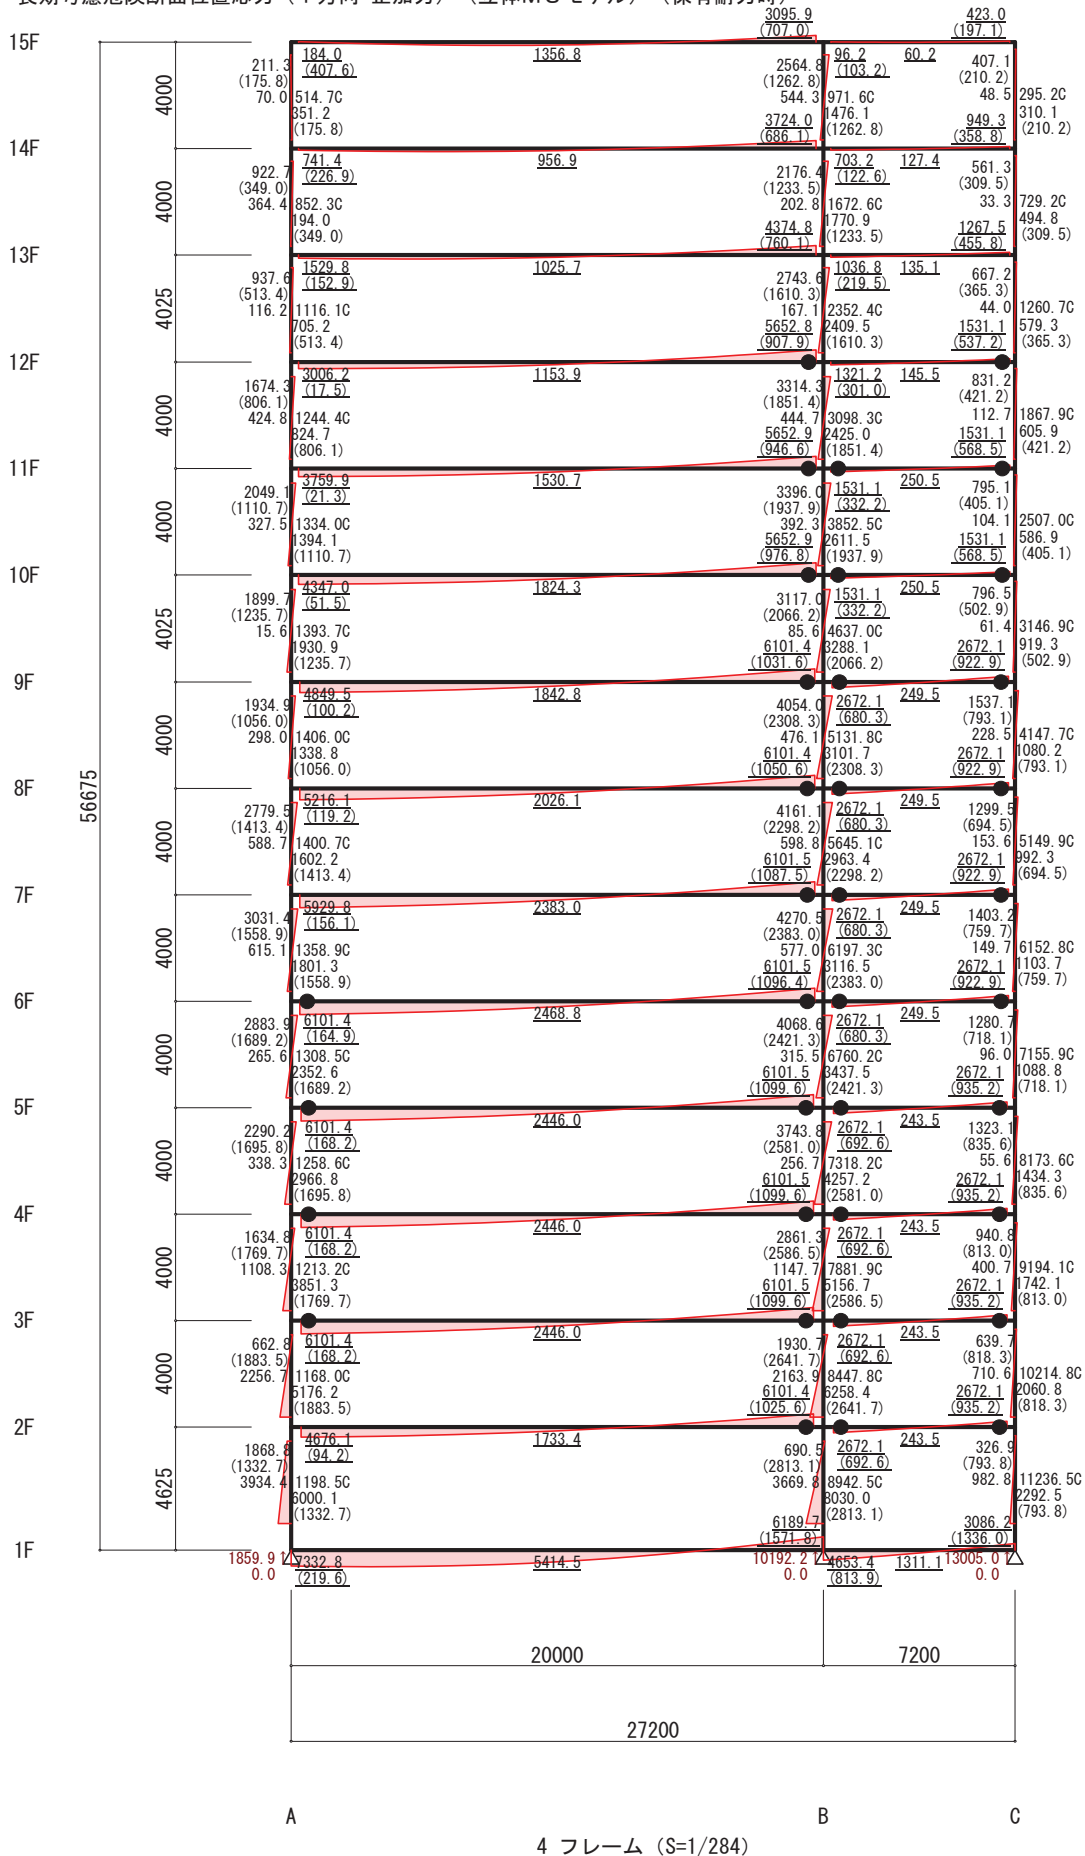


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

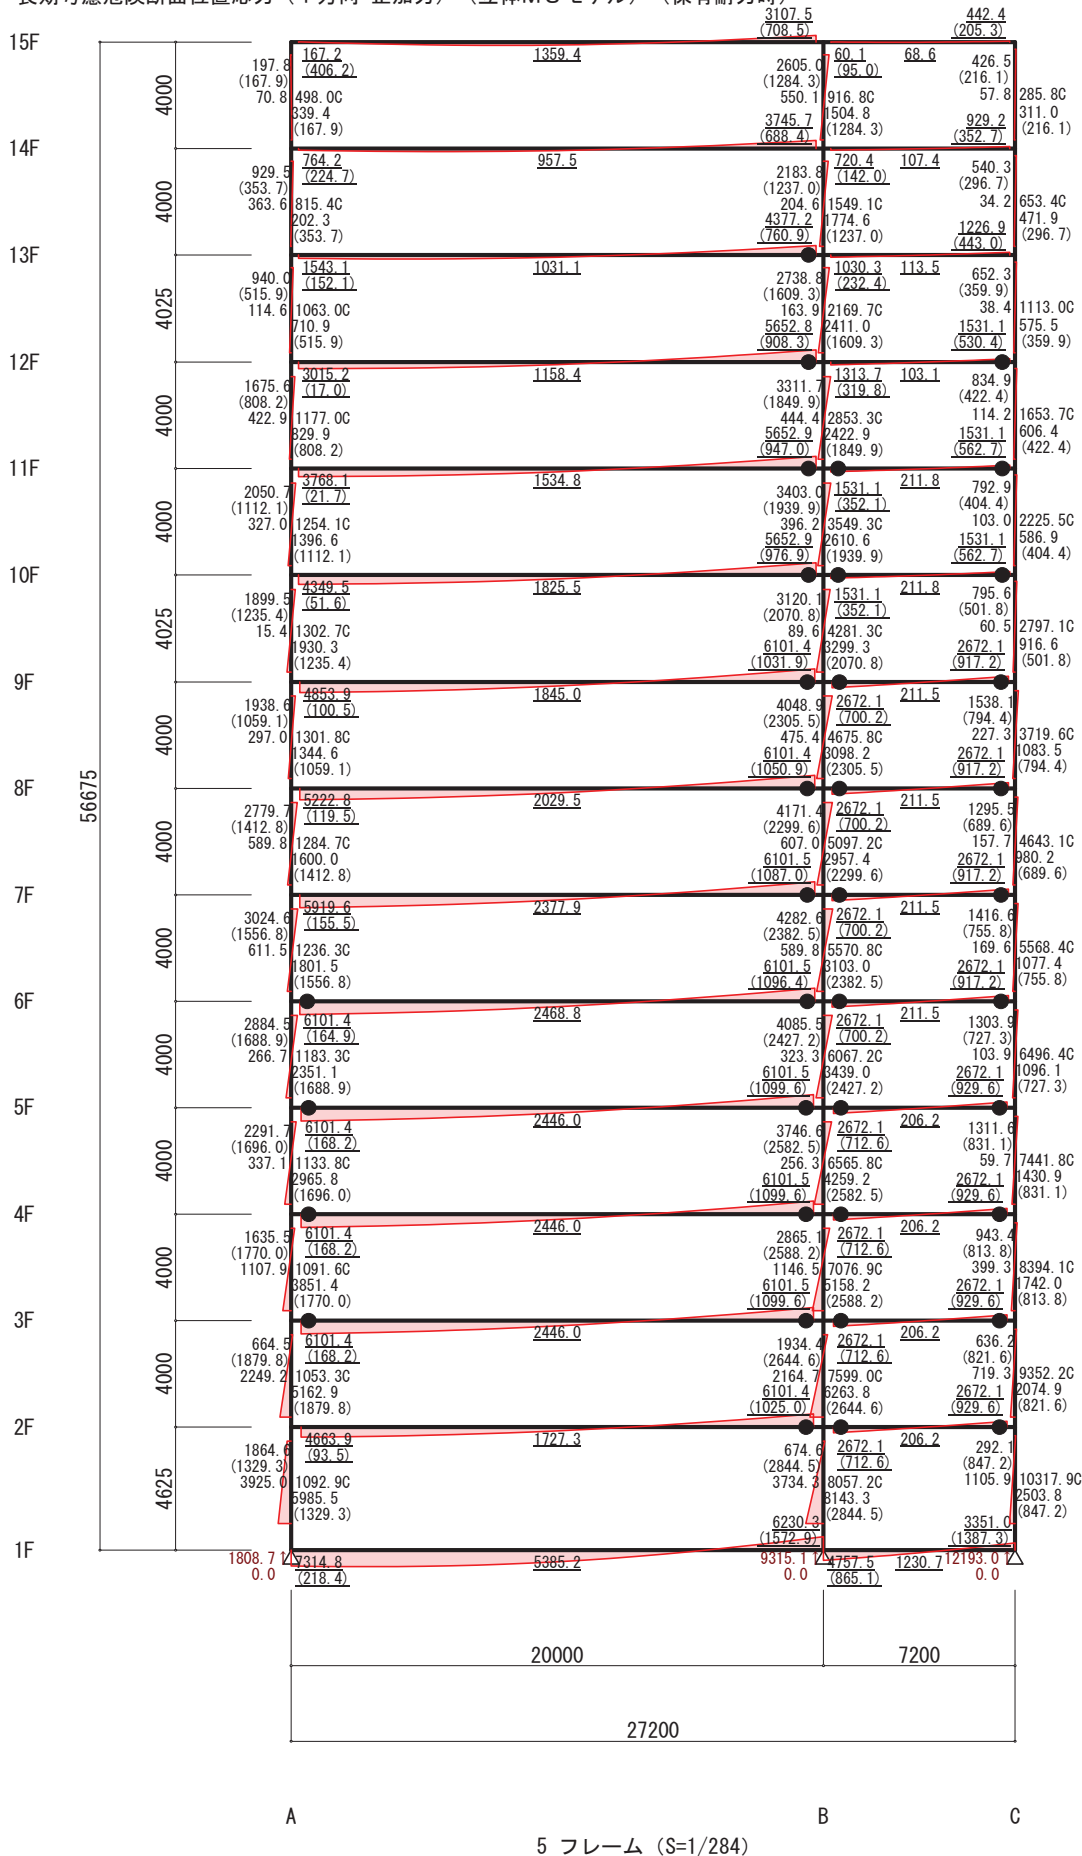


Floor	Member ID	Height/Length	Moment of Inertia (I)	Section Modulus (Z)
15F	Column	4000	46.3 (120.1)	151.9
	Beam	20000	35.4 (206.0)	669.5
14F	Column	4000	732.9 (240.6)	335.9
	Beam	20000	466.4 (120.2)	512.5
13F	Column	4025	622.9 (252.8)	205.8
	Beam	20000	878.4 (80.4)	538.0
12F	Column	4000	873.4 (303.8)	372.2
	Beam	20000	1289.7 (40.0)	545.9
11F	Column	4000	1166.3 (474.7)	383.2
	Beam	20000	1574.2 (25.3)	688.1
10F	Column	4025	1039.2 (724.8)	156.8
	Beam	20000	1861.3 (10.6)	831.7
9F	Column	4000	1655.4 (834.6)	361.8
	Beam	20000	3669.5 (146.7)	1079.2
8F	Column	4000	2215.9 (1039.3)	605.0
	Beam	20000	3953.0 (161.4)	1220.9
7F	Column	4000	2348.7 (1103.8)	637.9
	Beam	20000	4265.4 (177.5)	1377.1
6F	Column	4000	2176.0 (1259.2)	224.2
	Beam	20000	4265.4 (177.5)	1377.1
5F	Column	4000	1498.9 (1210.4)	377.3
	Beam	20000	4265.4 (179.8)	1364.3
4F	Column	4000	944.1 (1300.2)	1071.3
	Beam	20000	4265.4 (179.8)	1364.3
3F	Column	4000	23.5 (1492.0)	2336.1
	Beam	20000	4265.4 (179.8)	1364.3
2F	Column	4625	2222.2 (1100.0)	3927.2
	Beam	20000	3510.1 (138.8)	995.0
1F	Column	4625	555.1 (89.1)	0.0
	Beam	20000	6732.2 (89.1)	4231.2


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

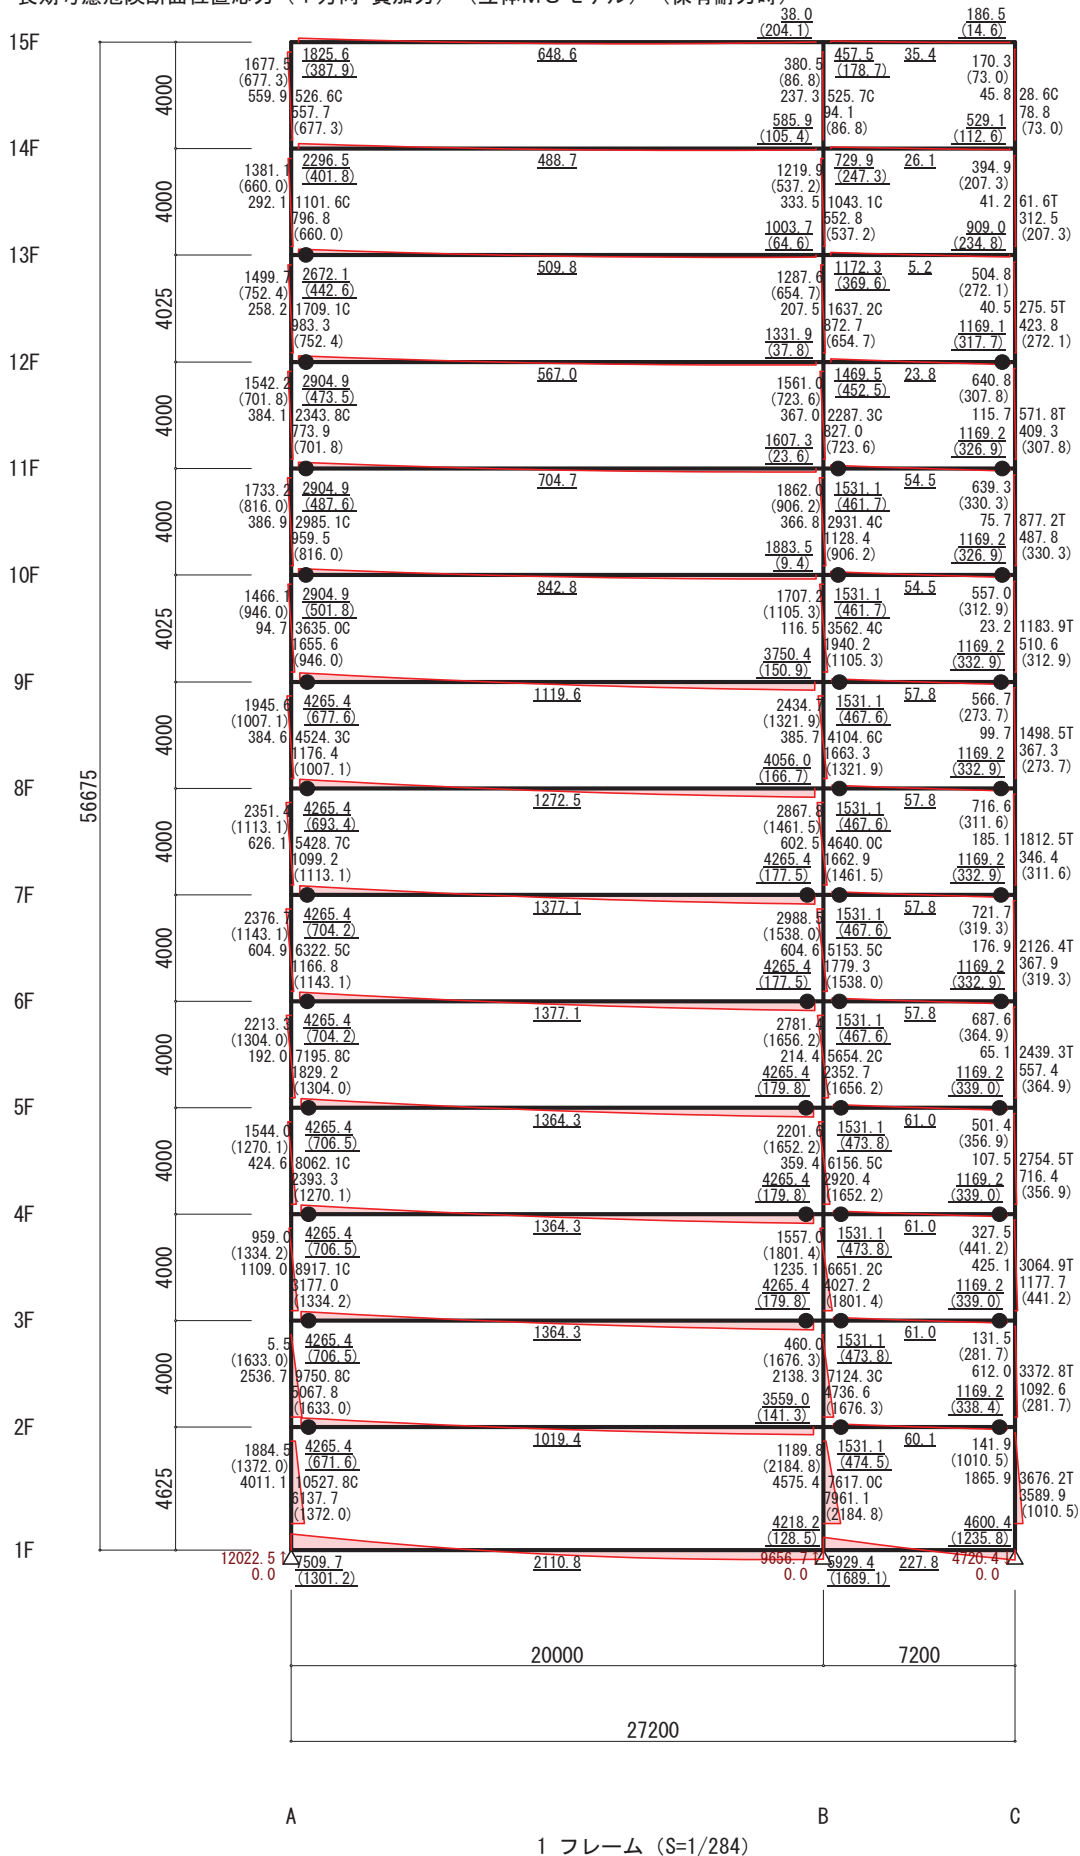


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

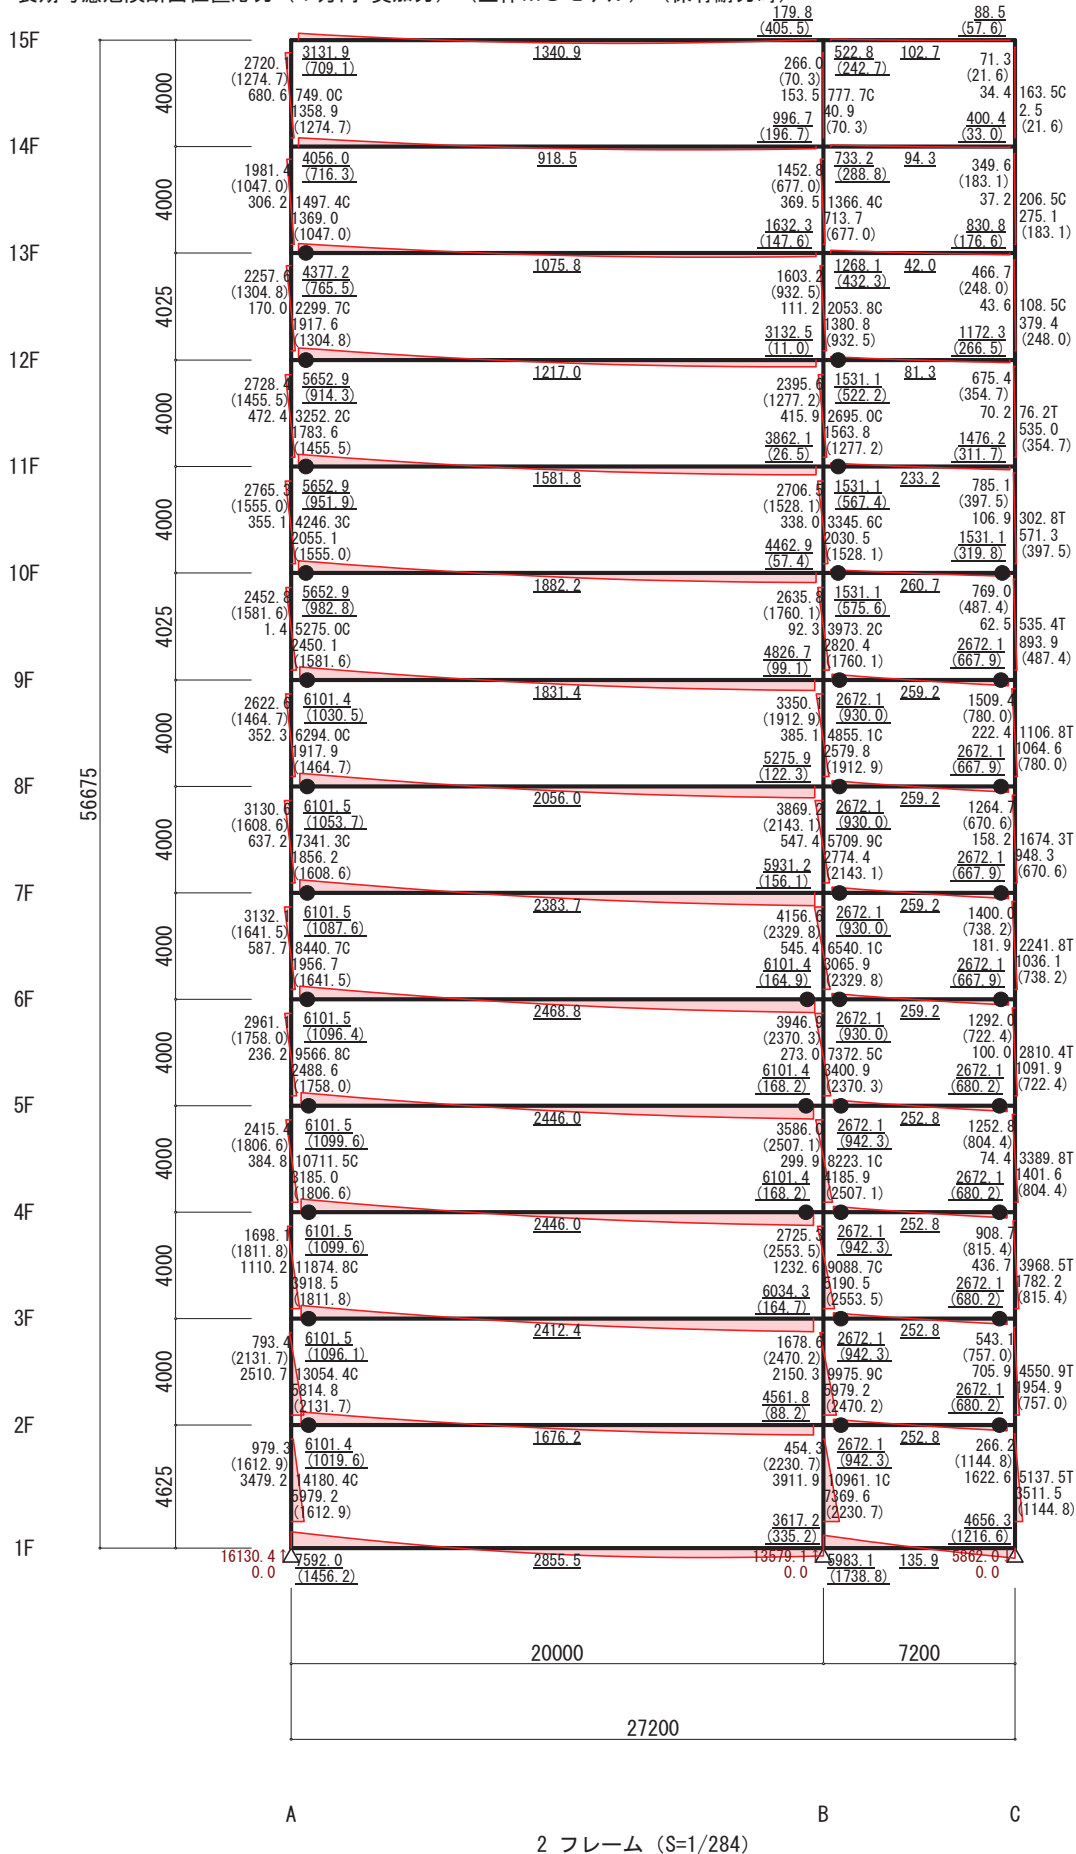


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

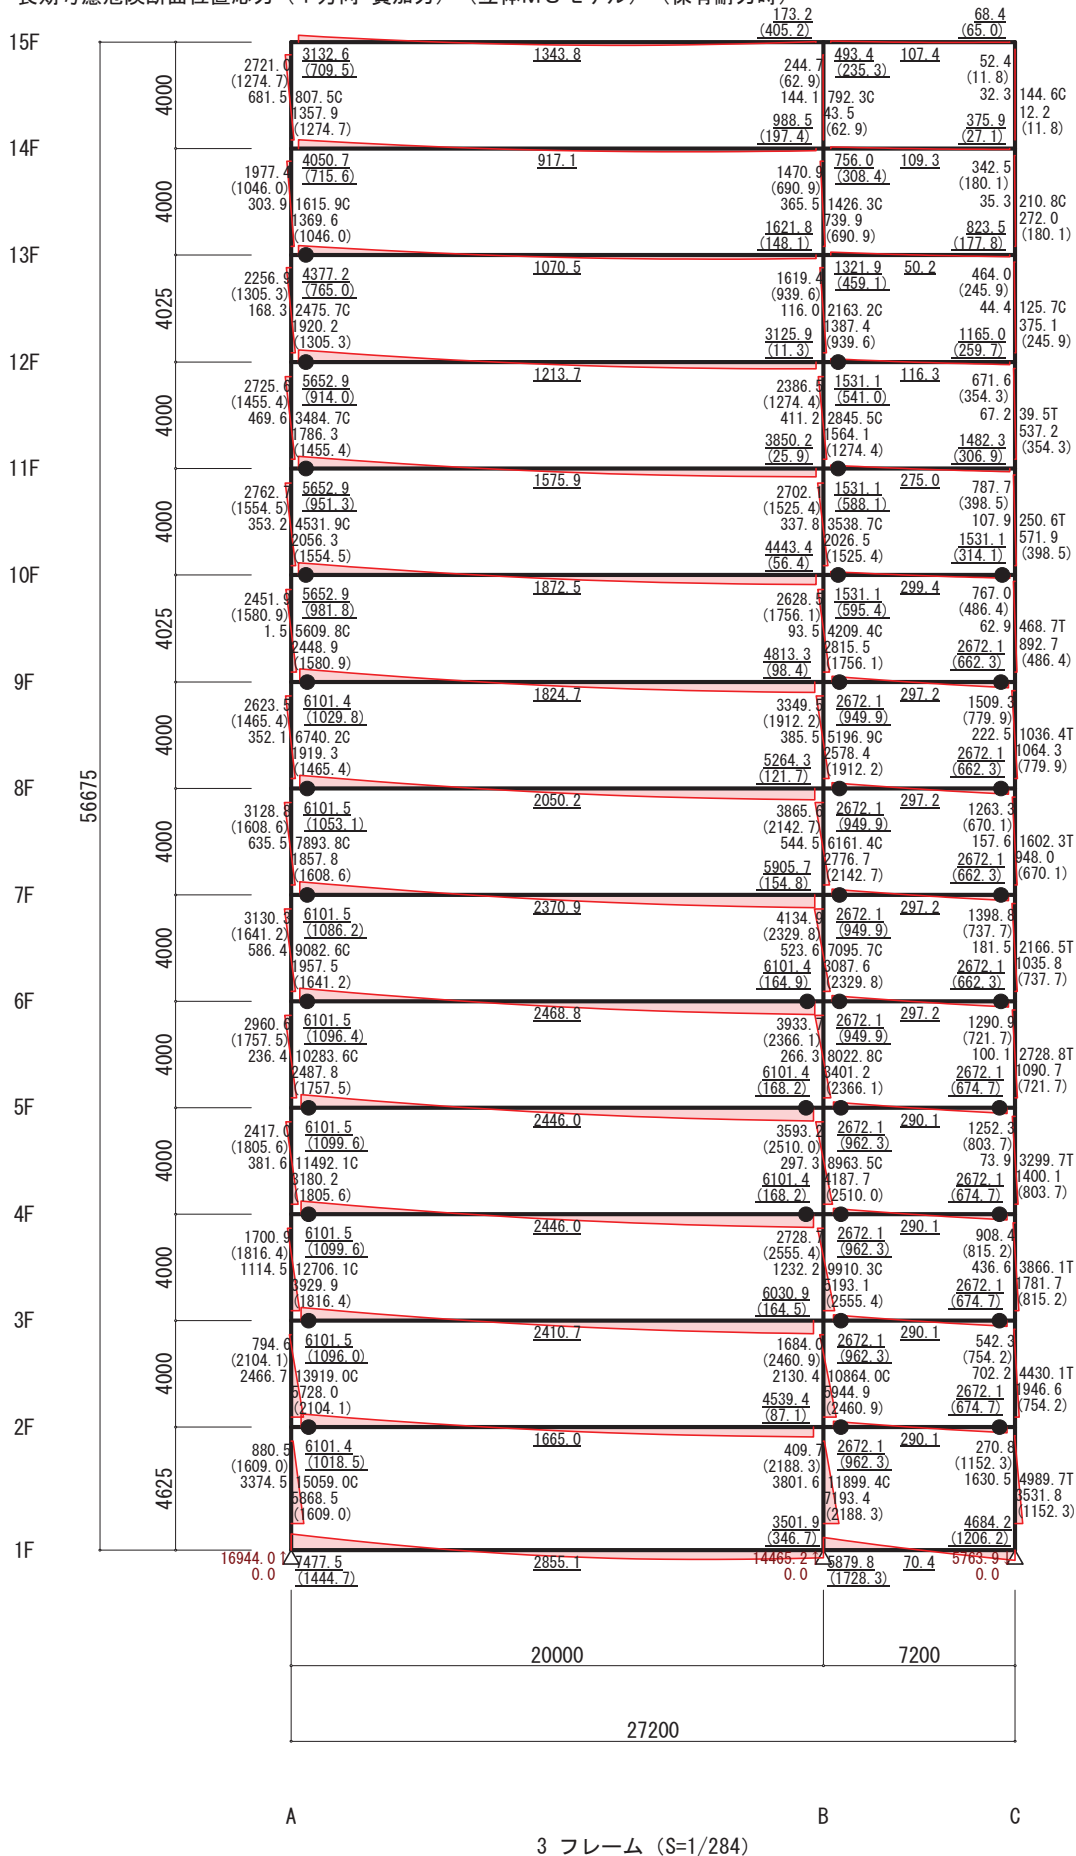


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

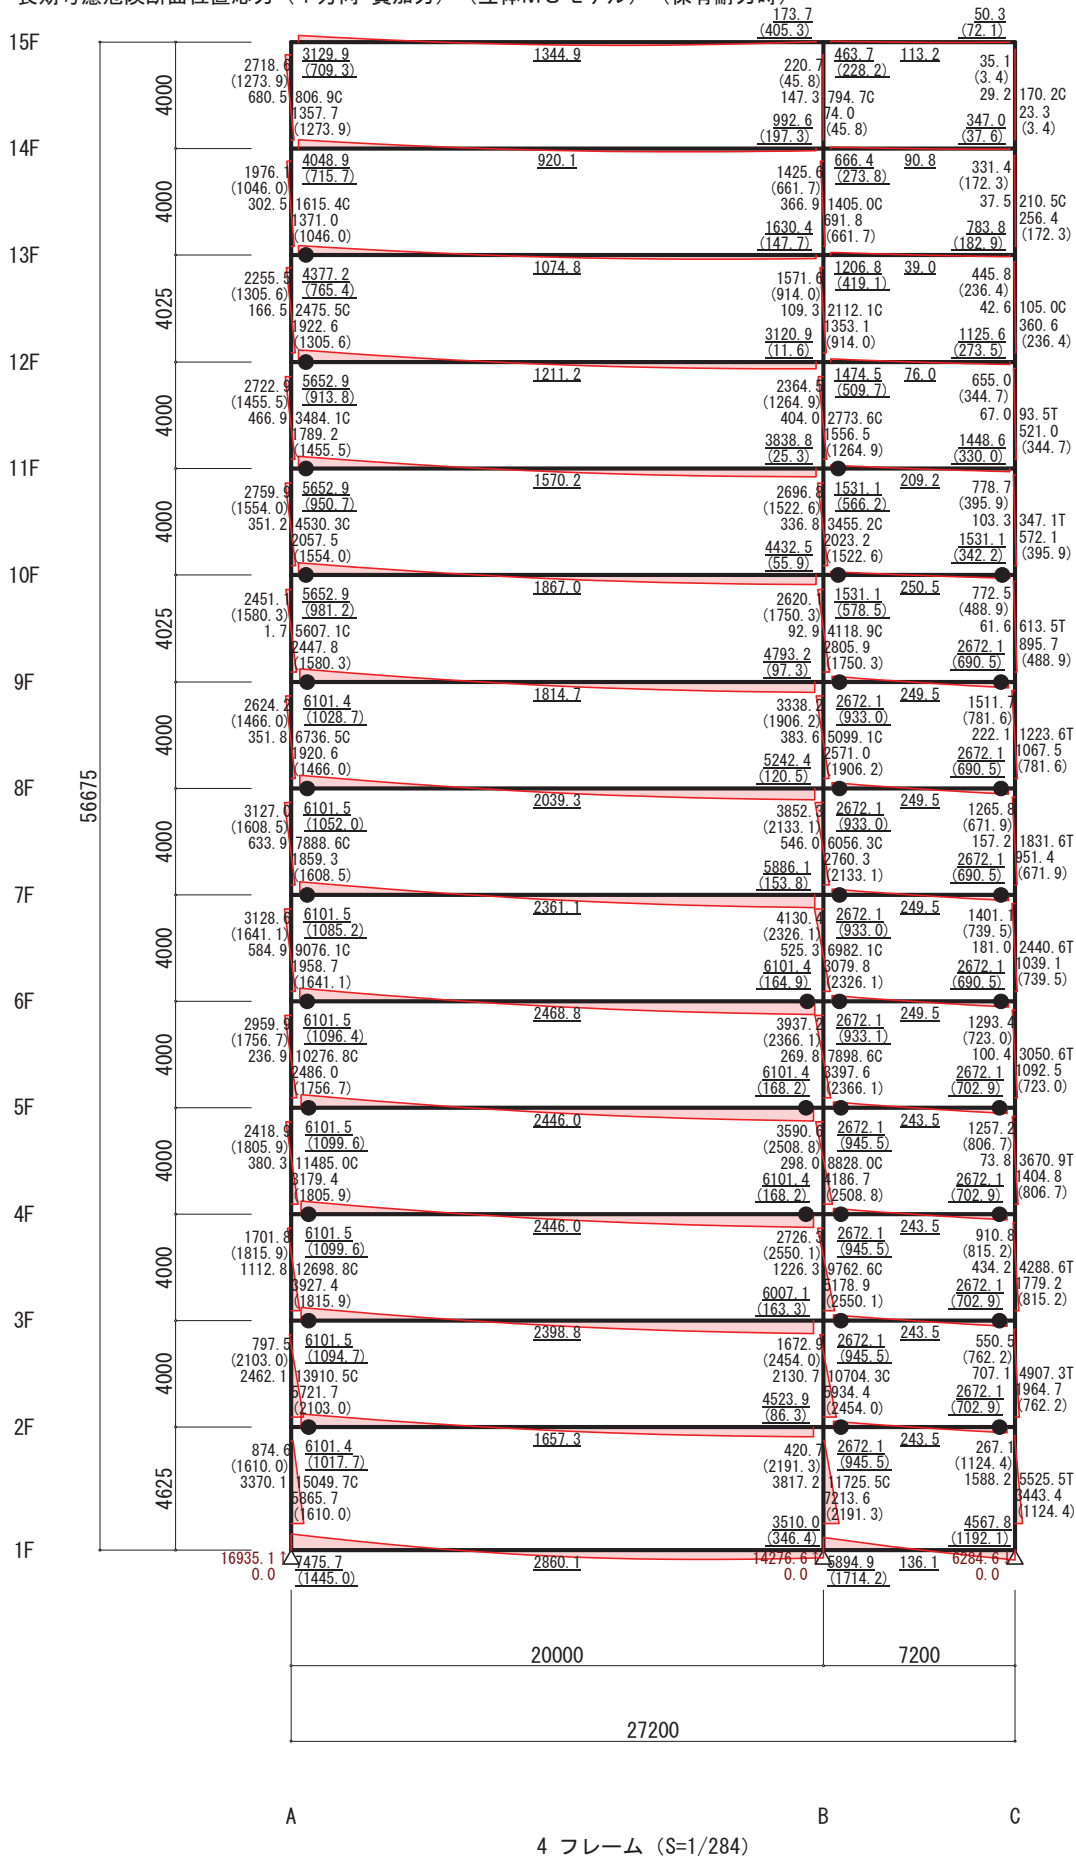




長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

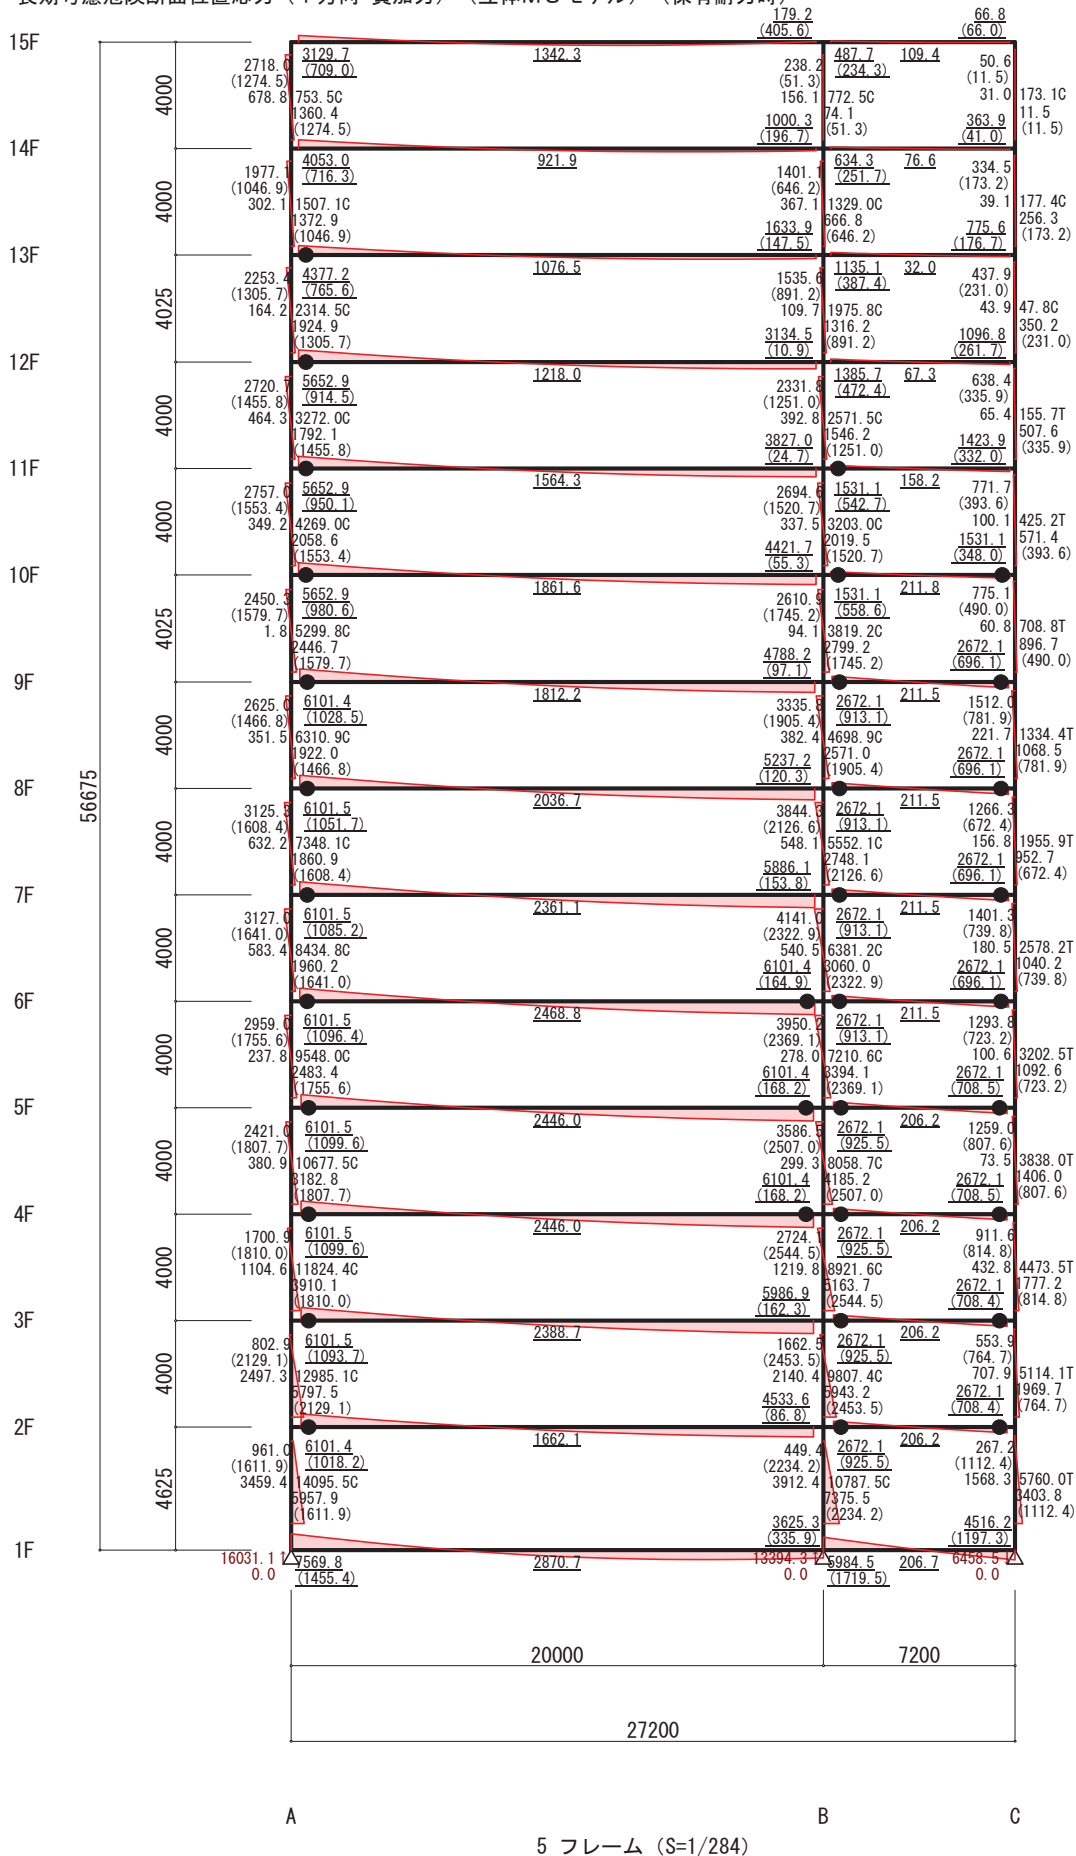

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

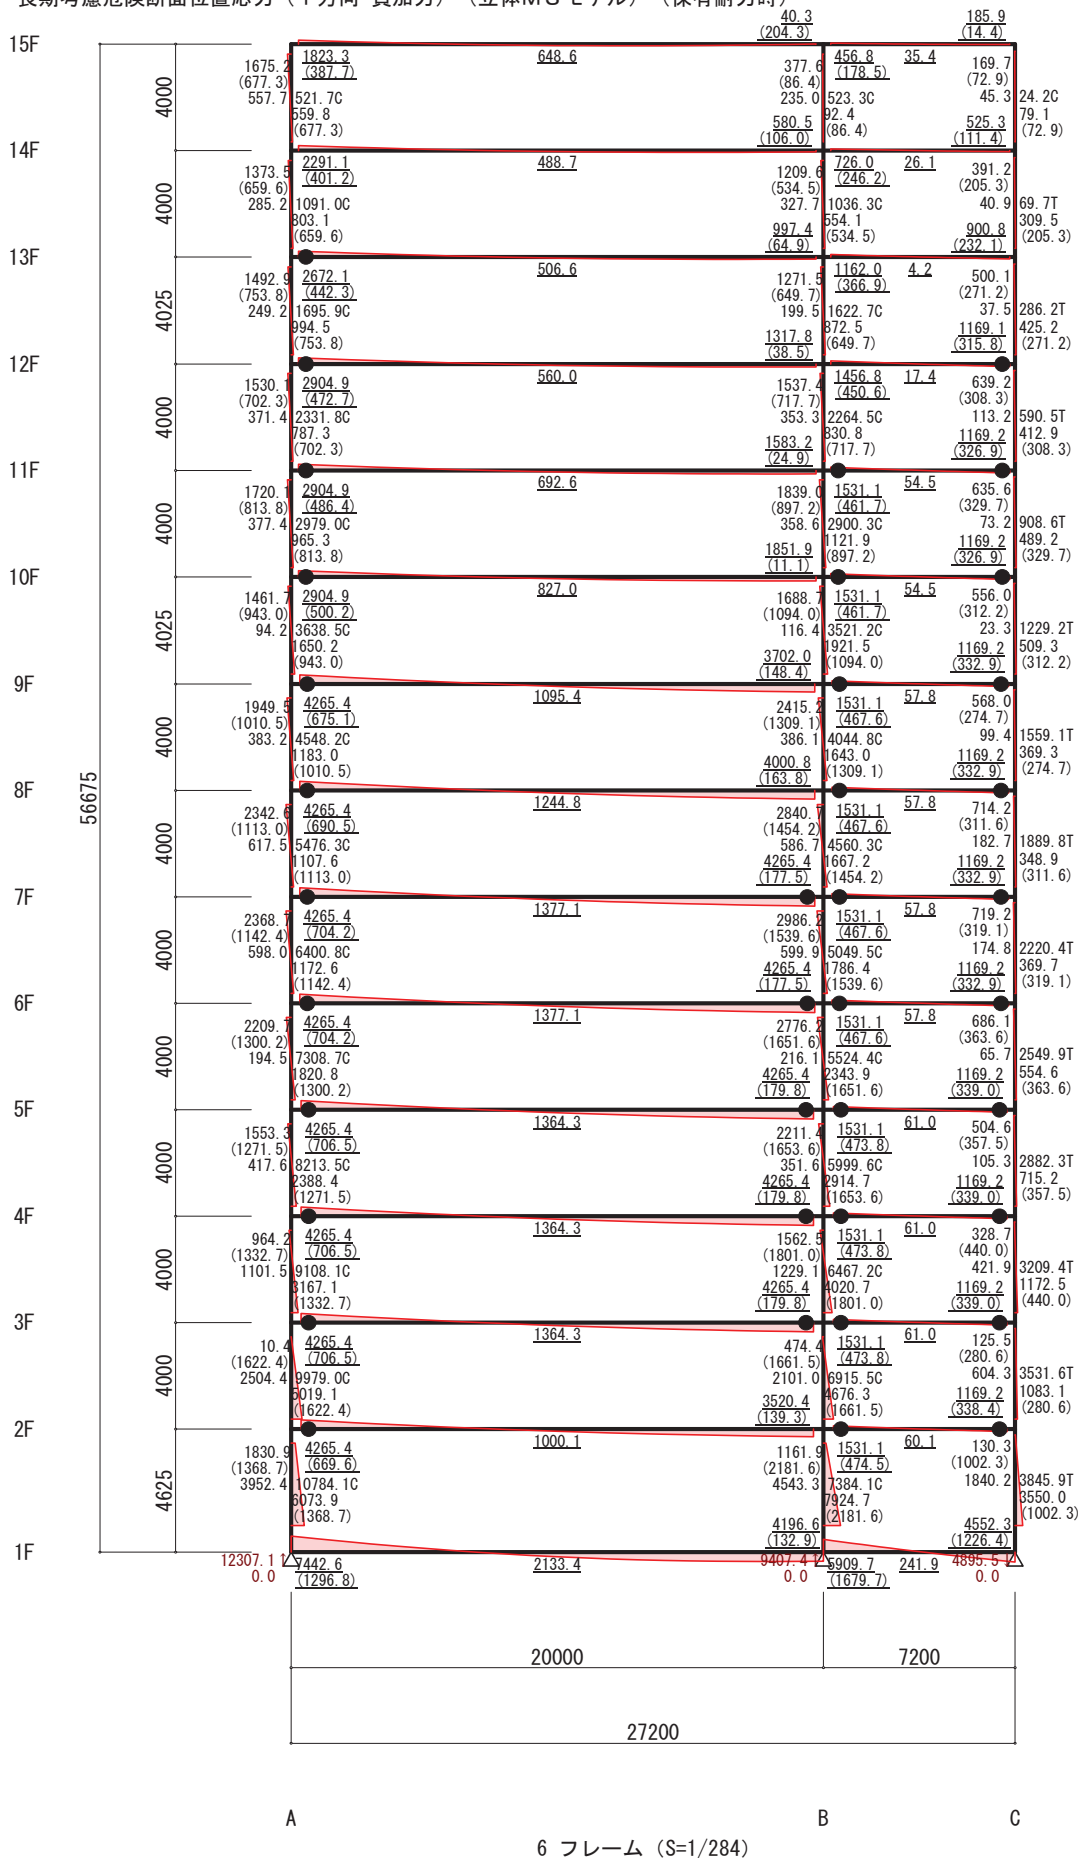


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

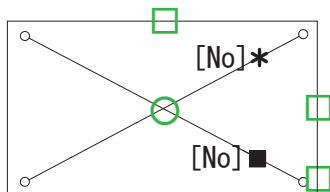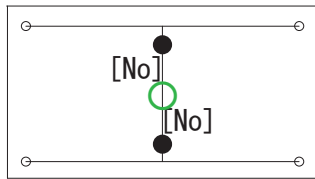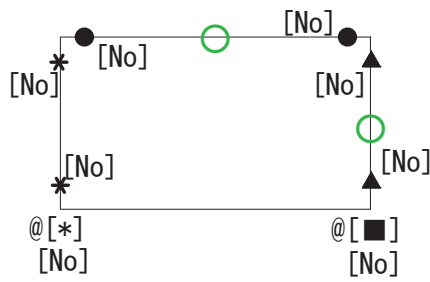


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

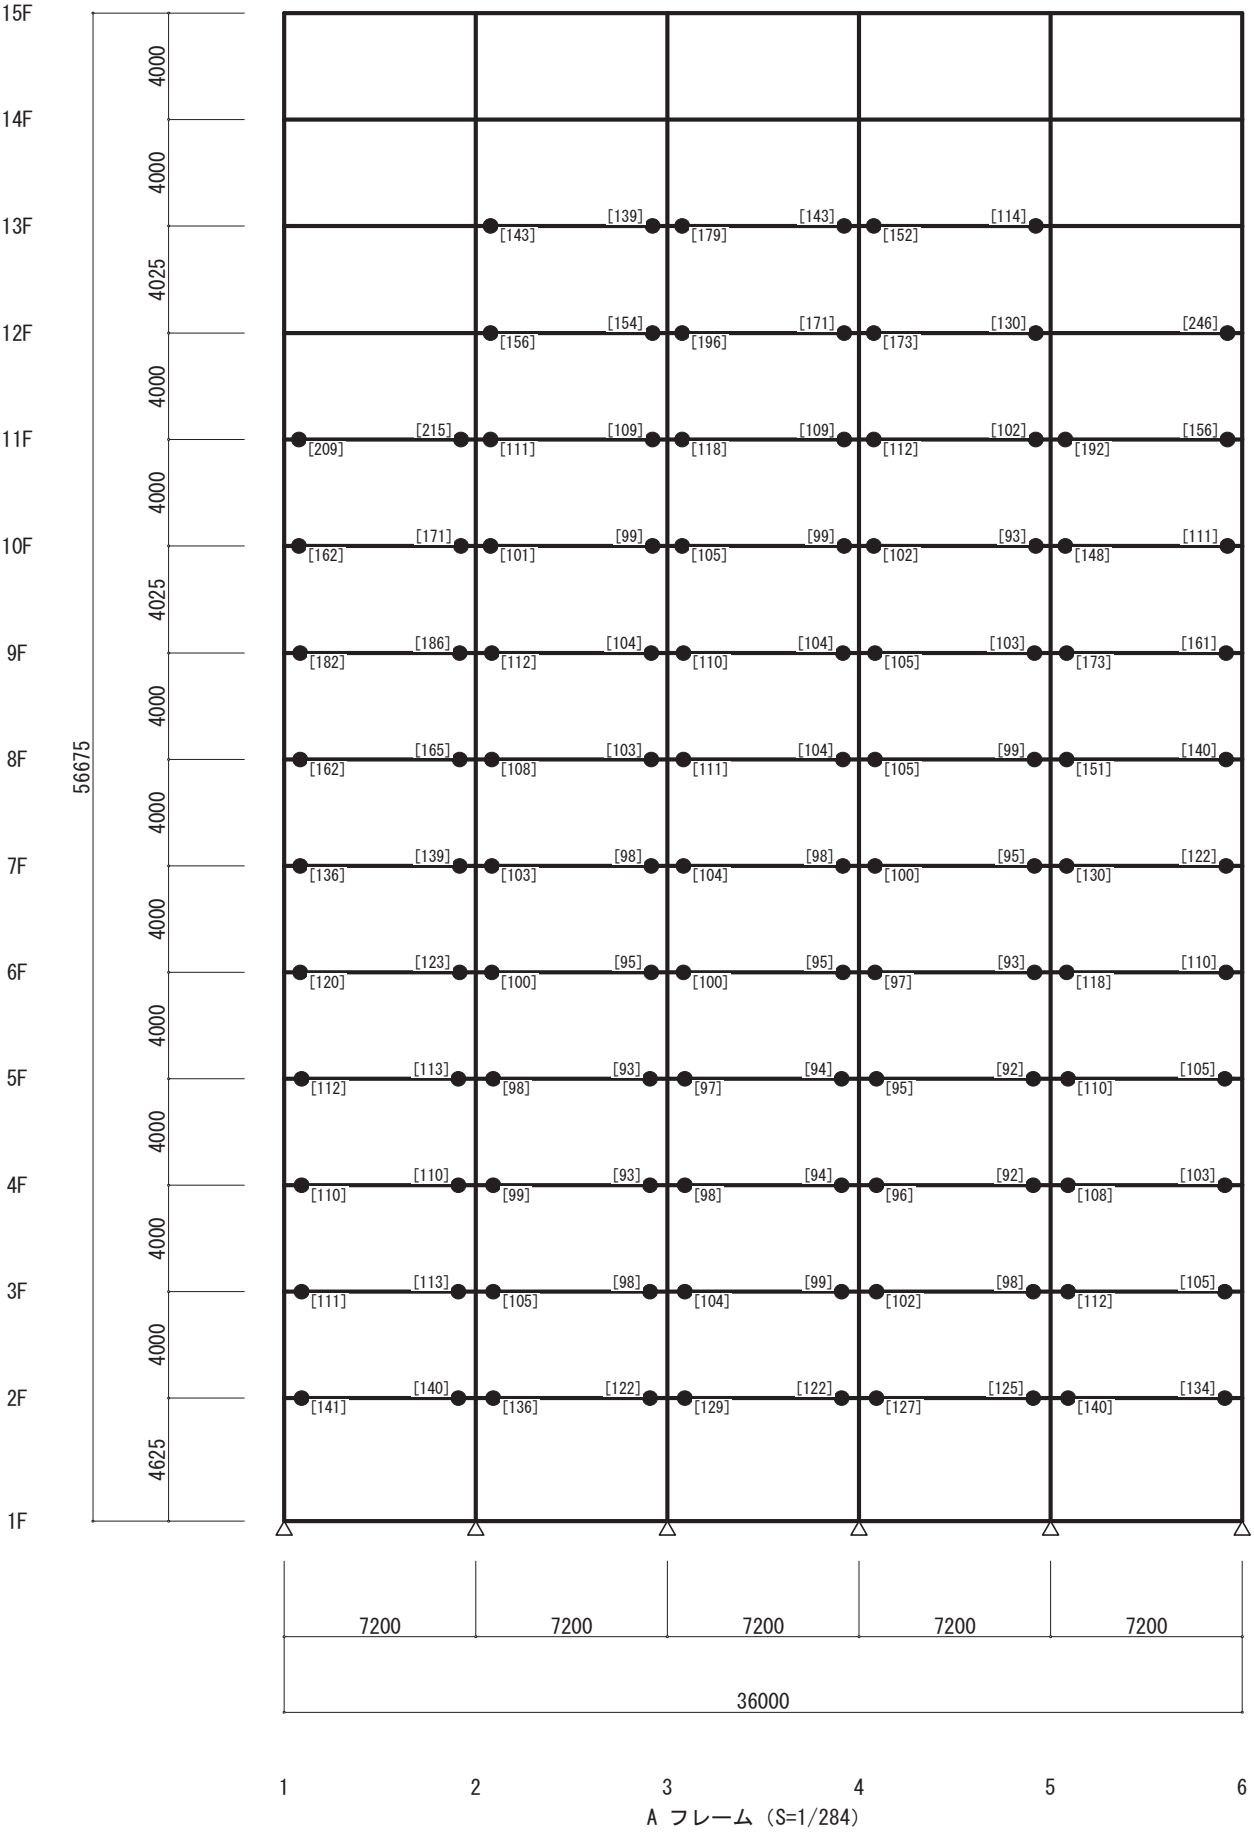


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

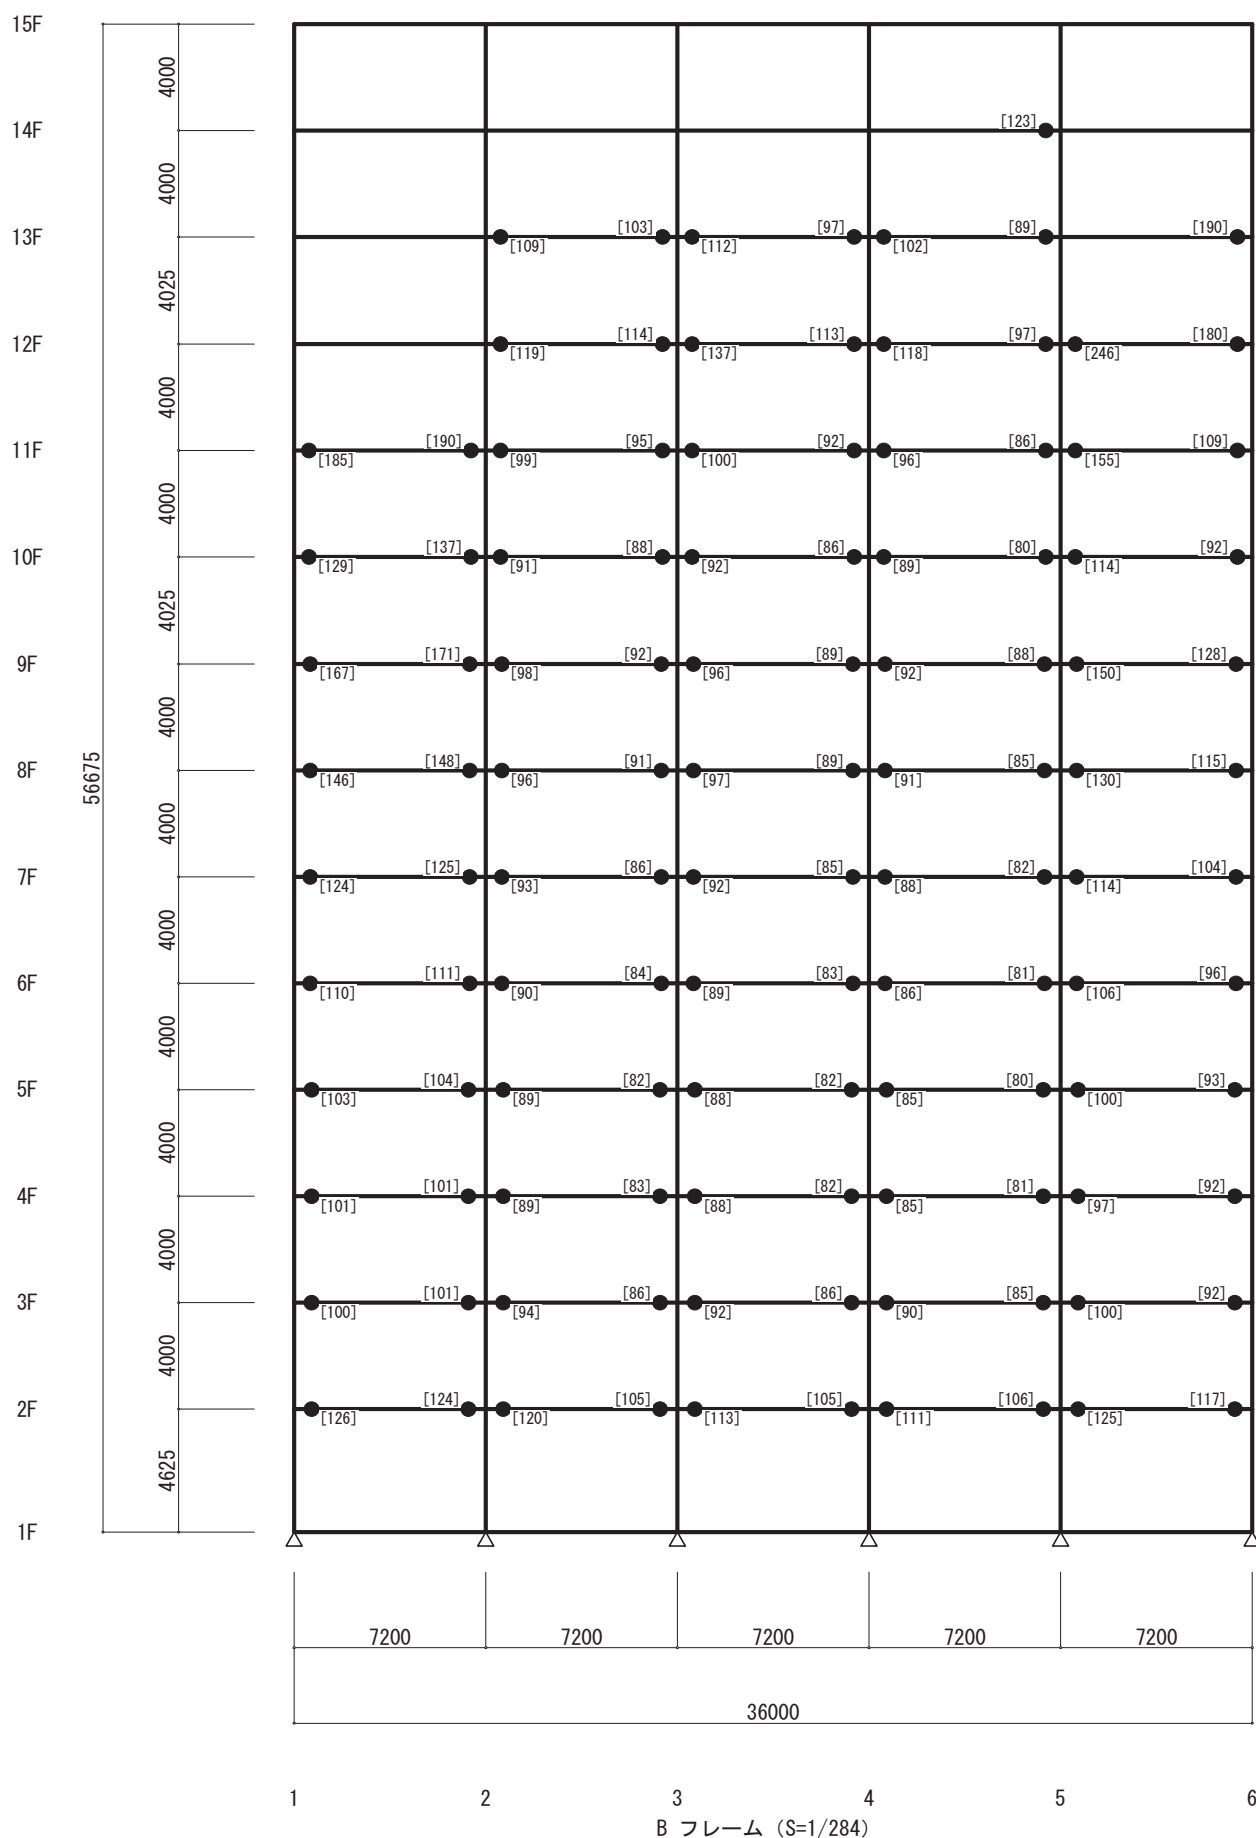


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

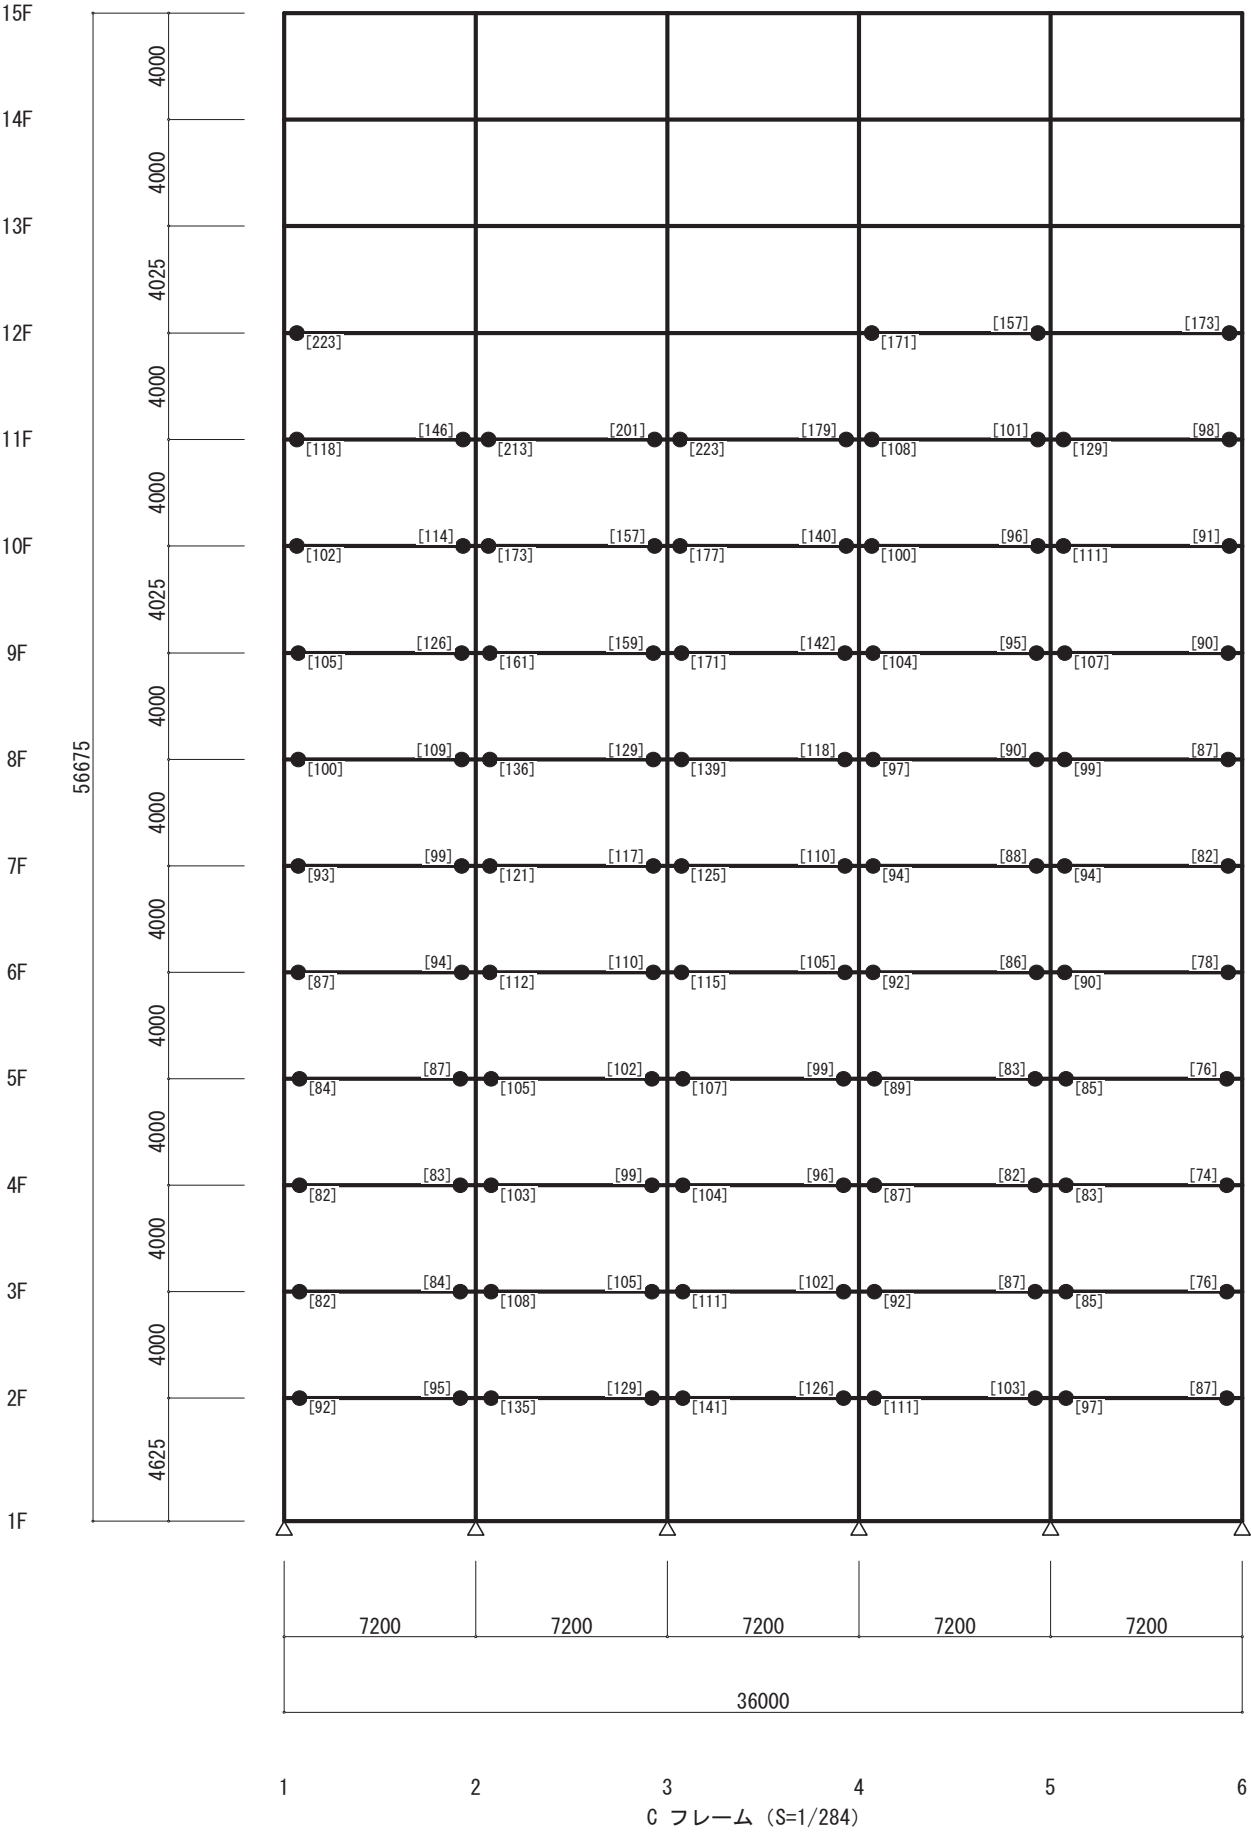


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

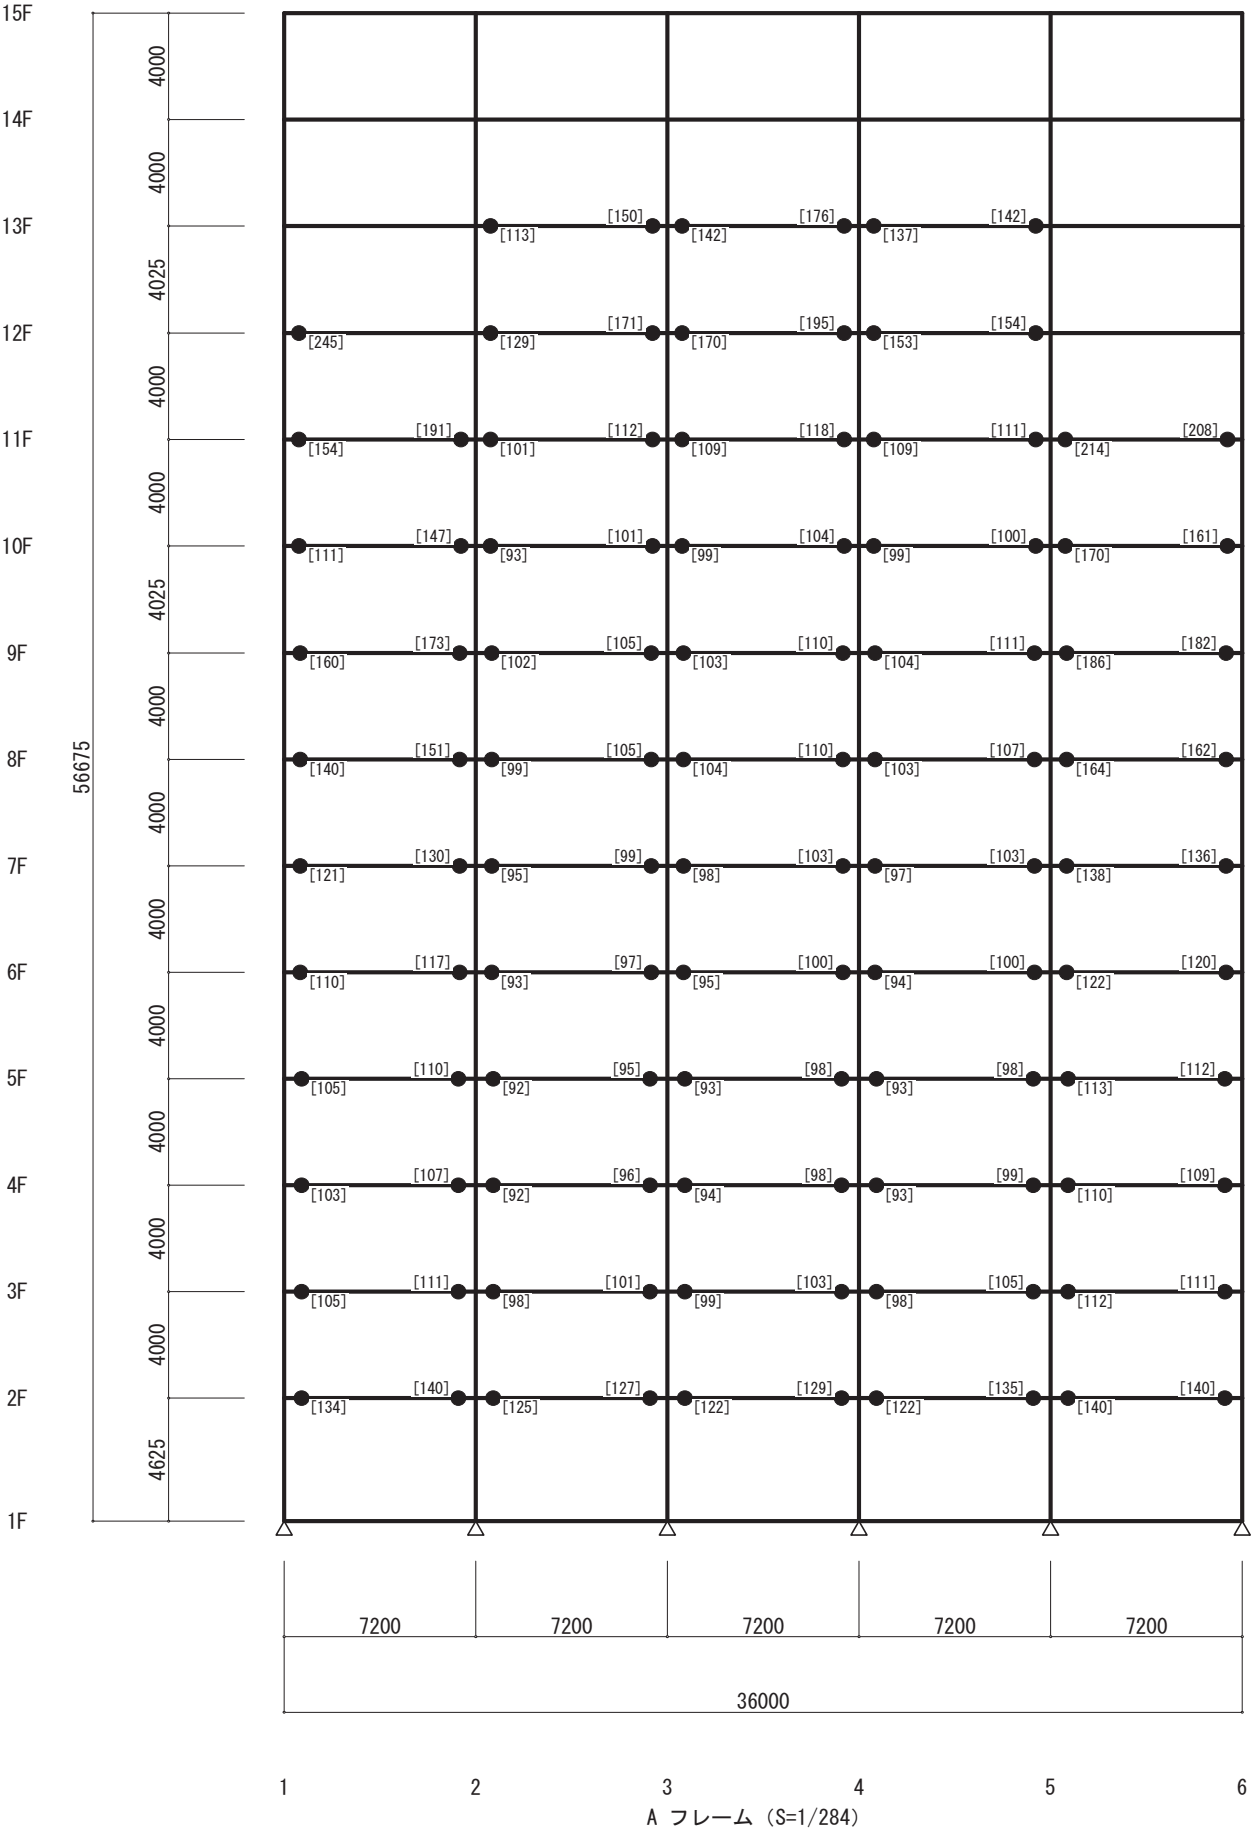


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

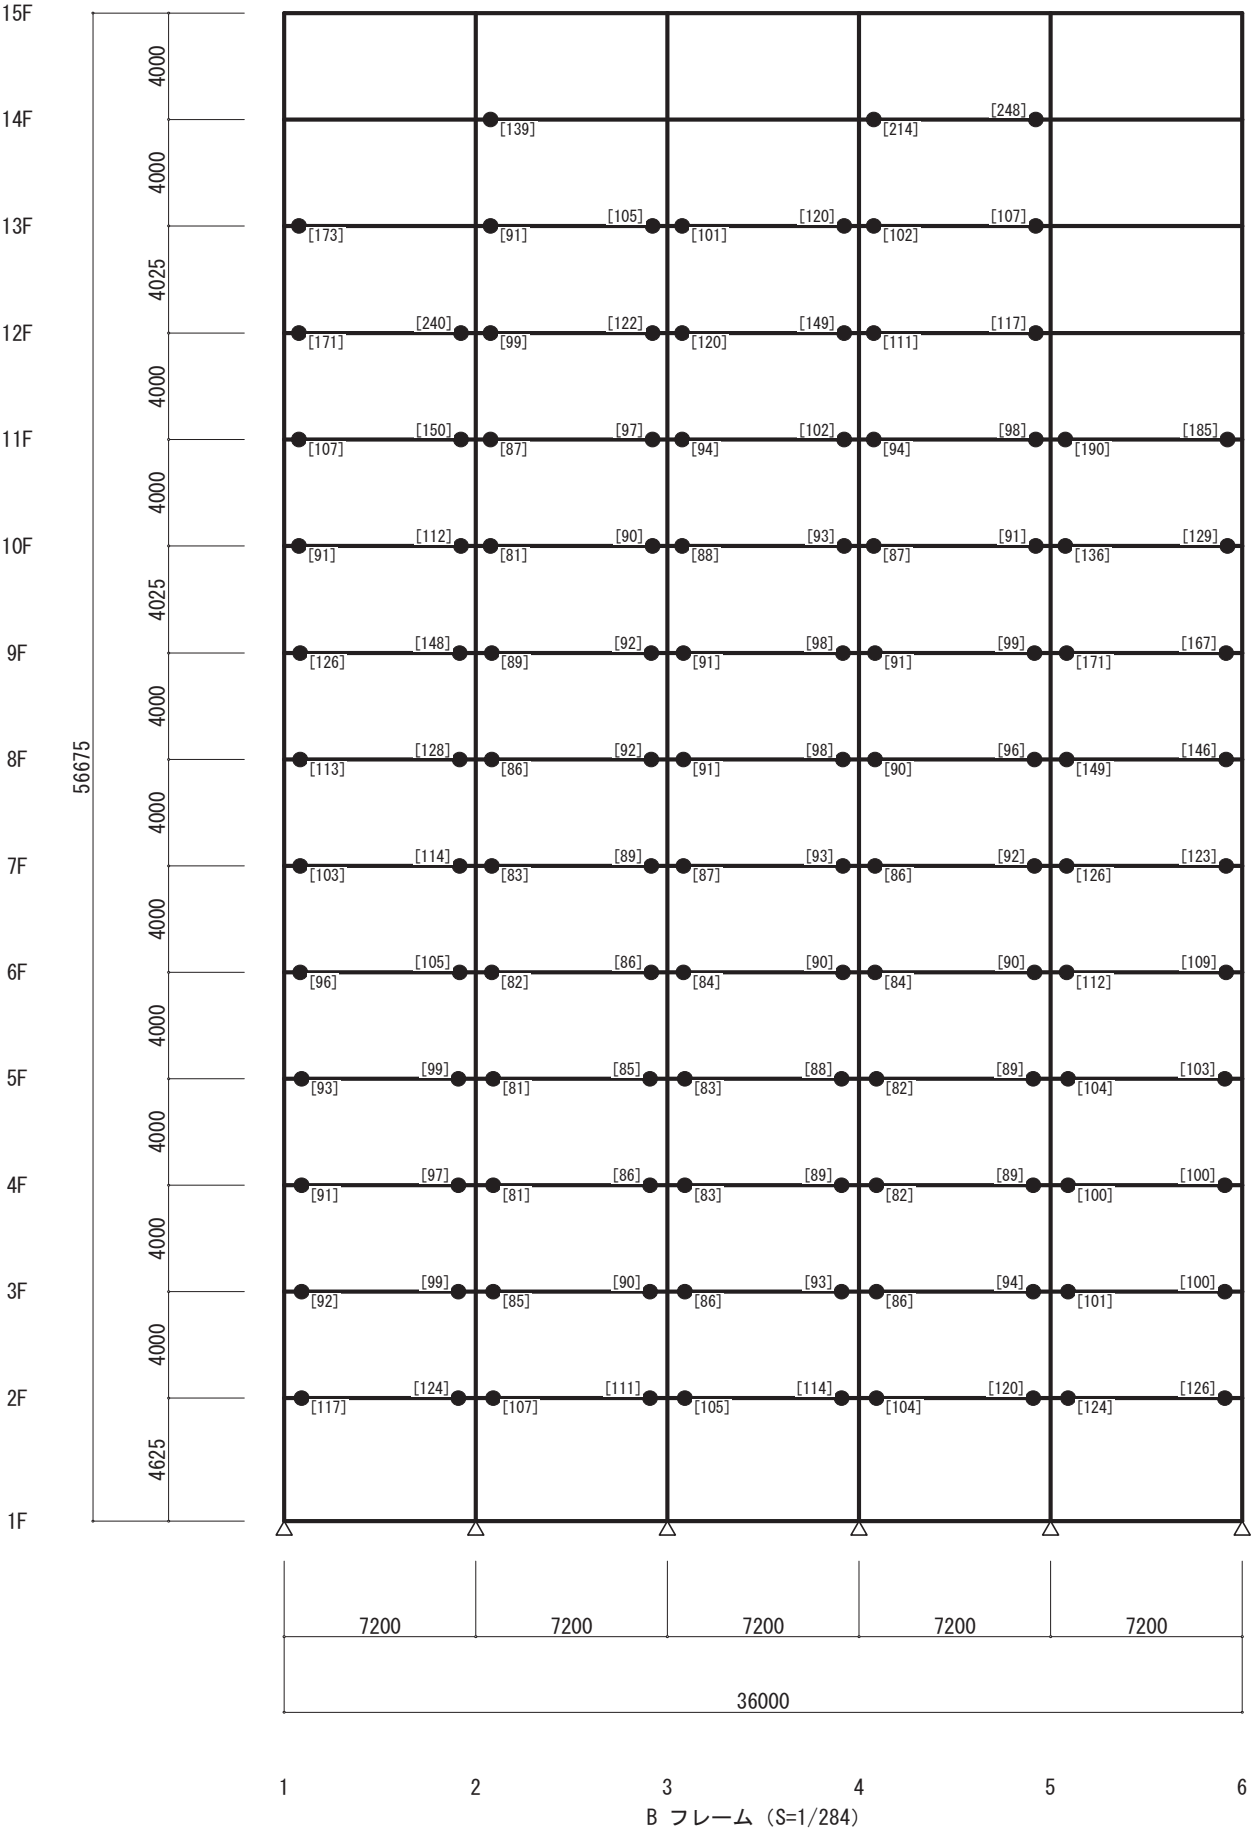


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

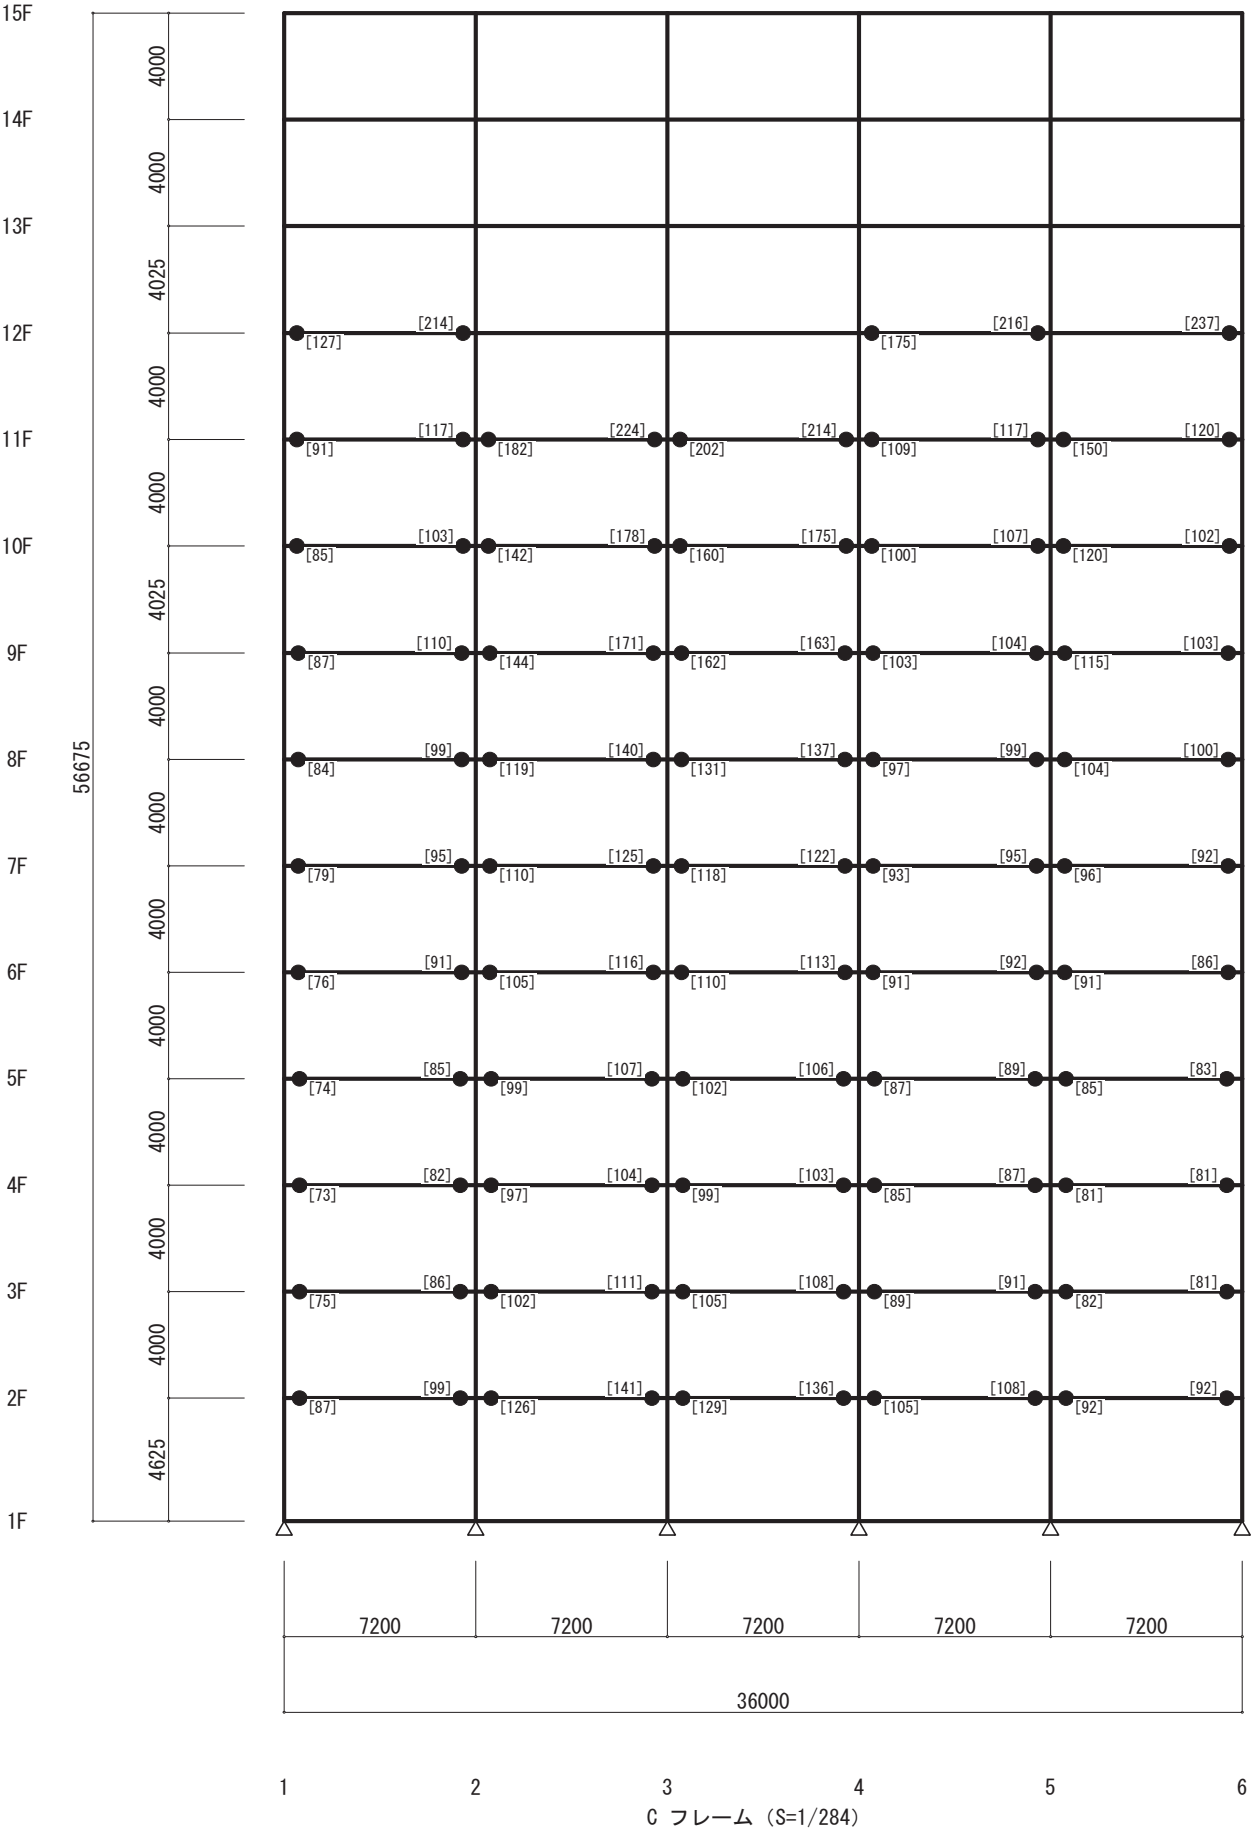


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

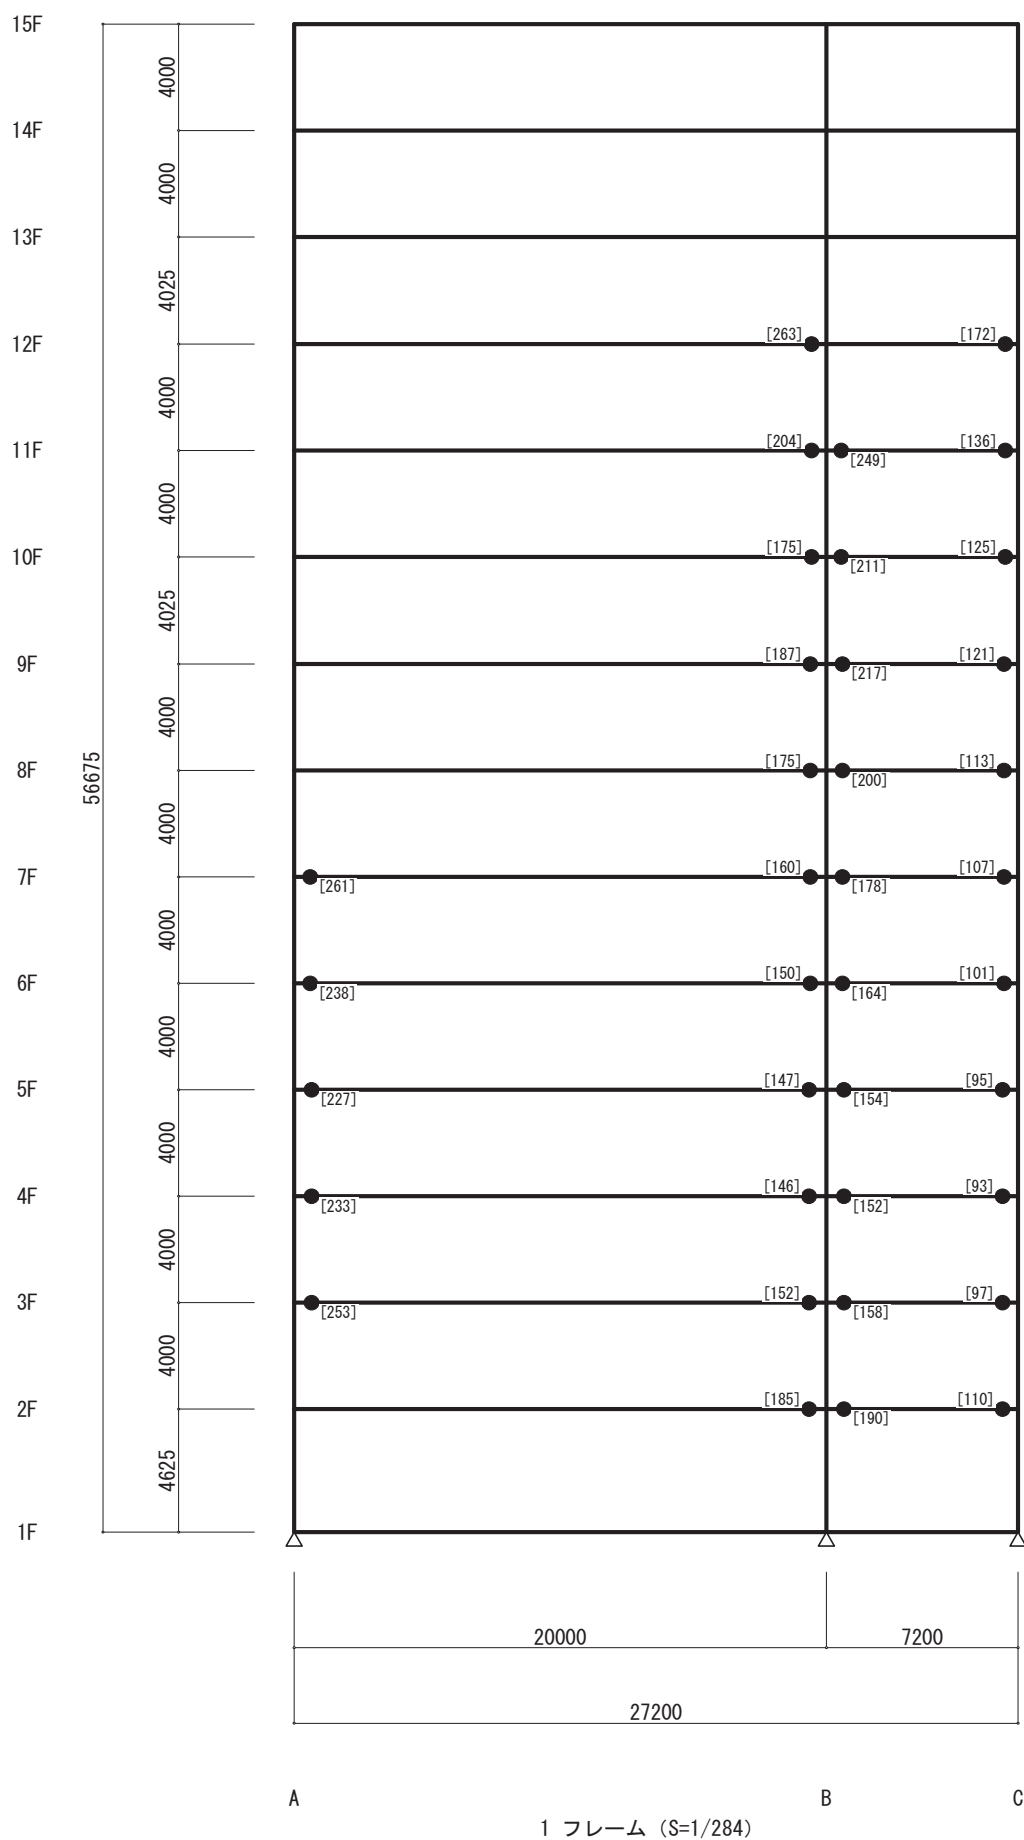


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

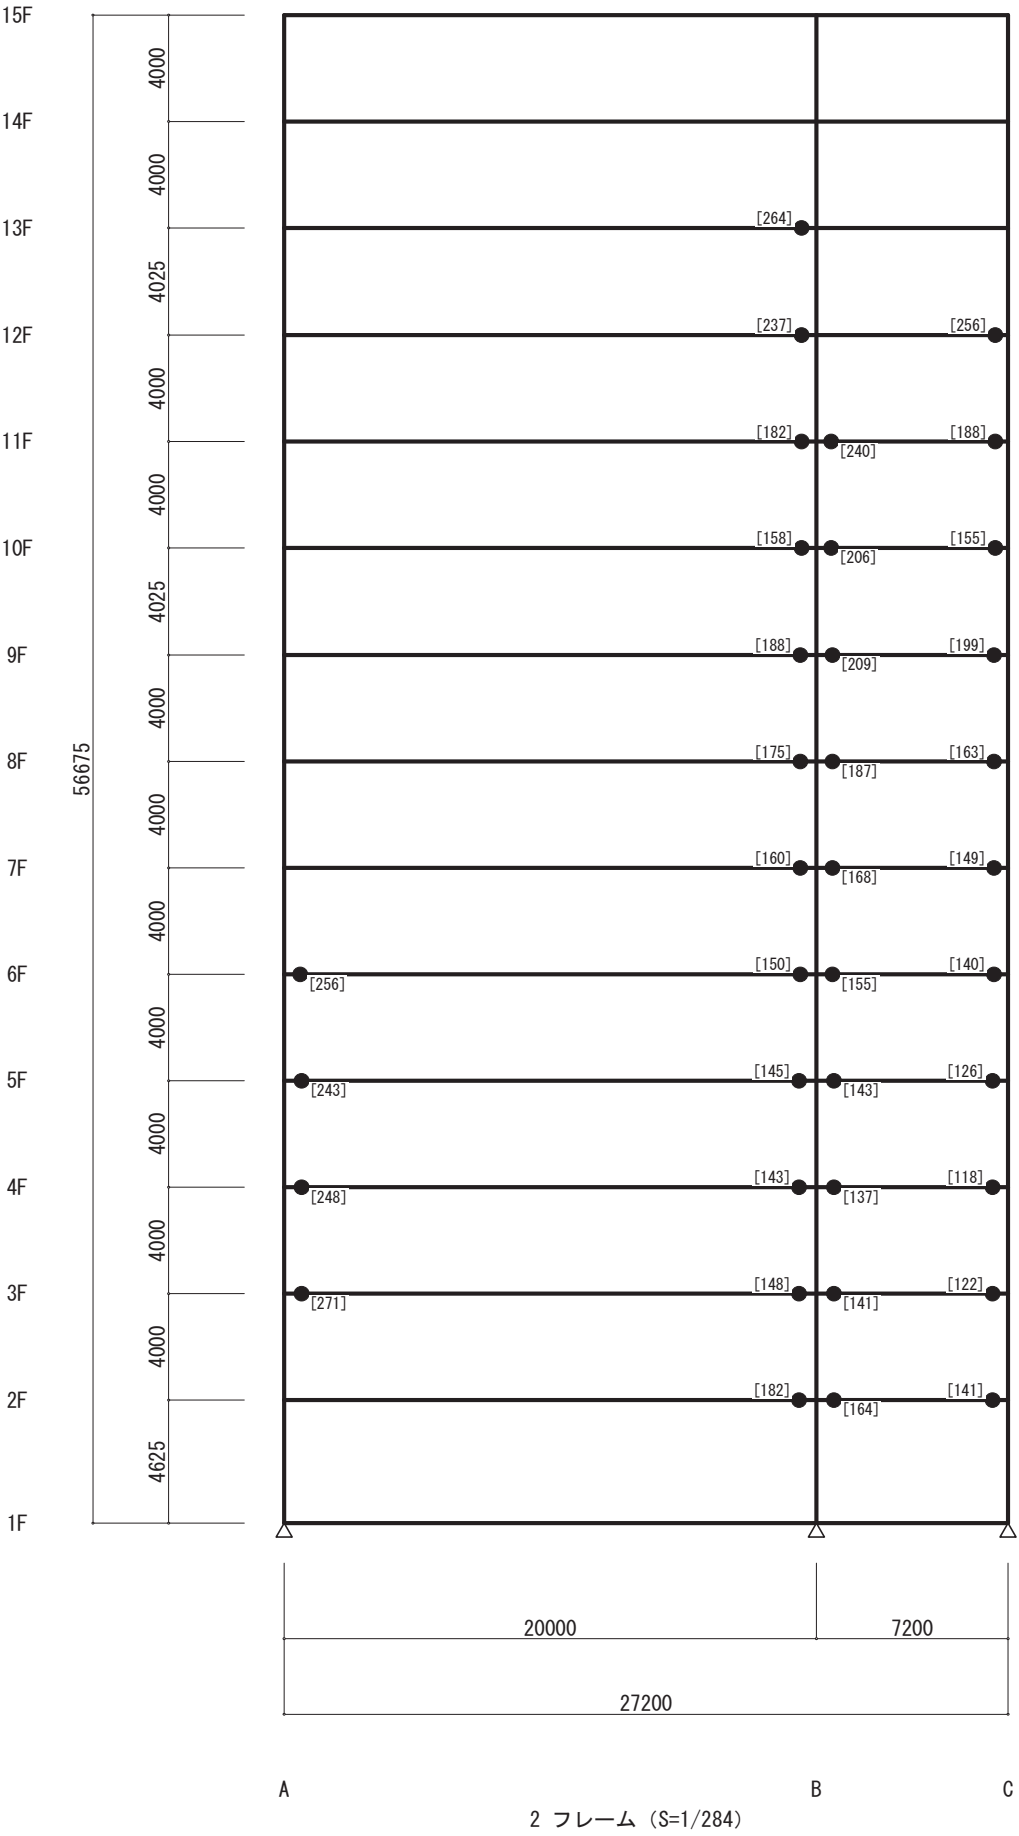


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

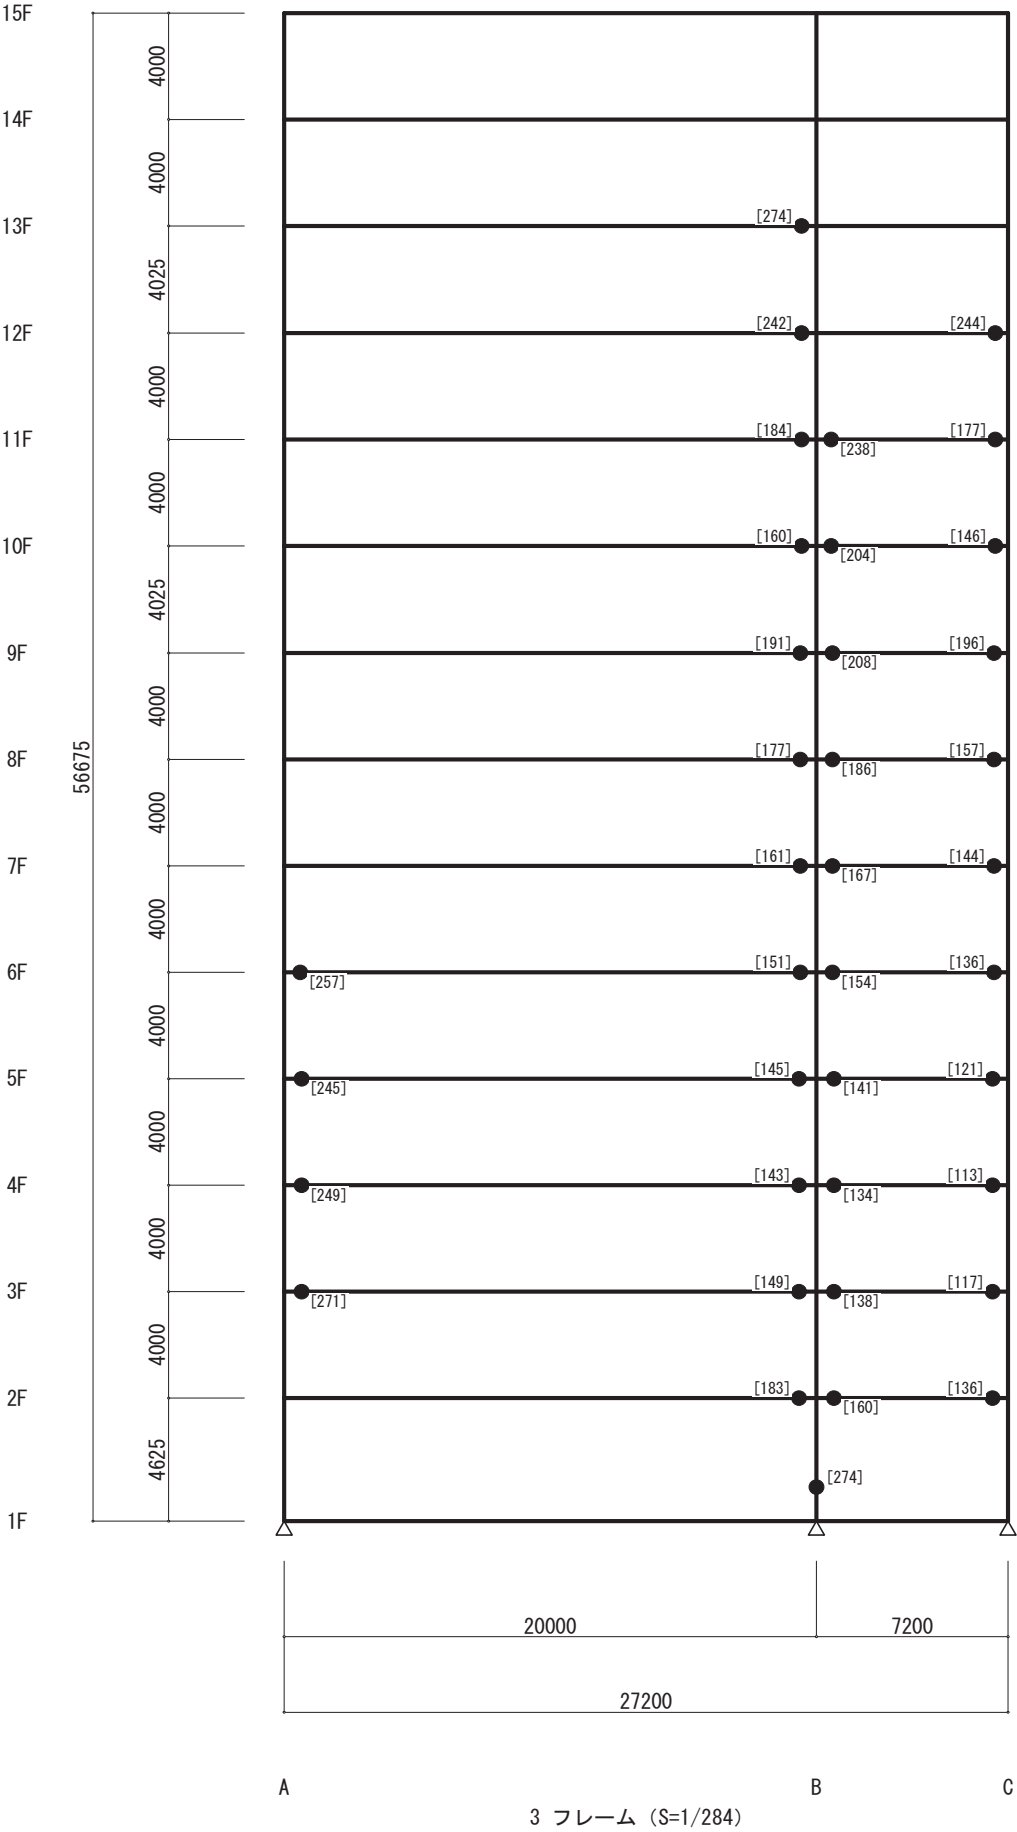


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

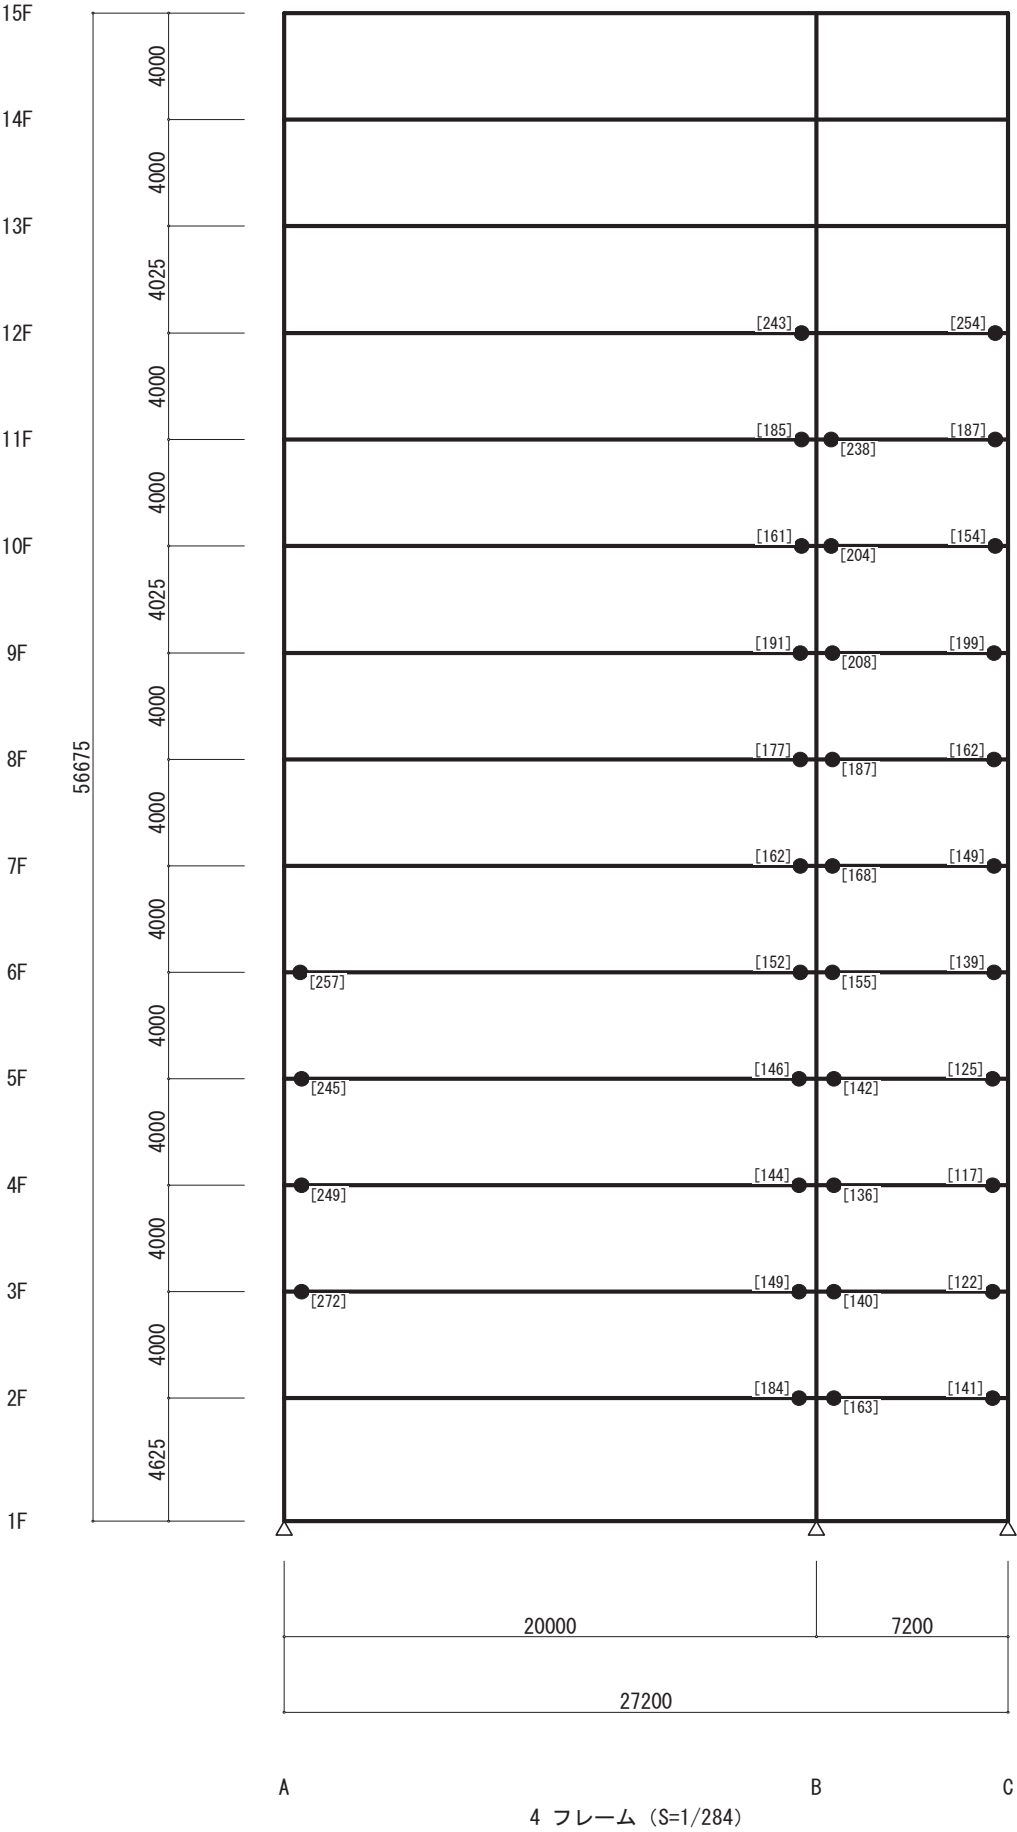


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

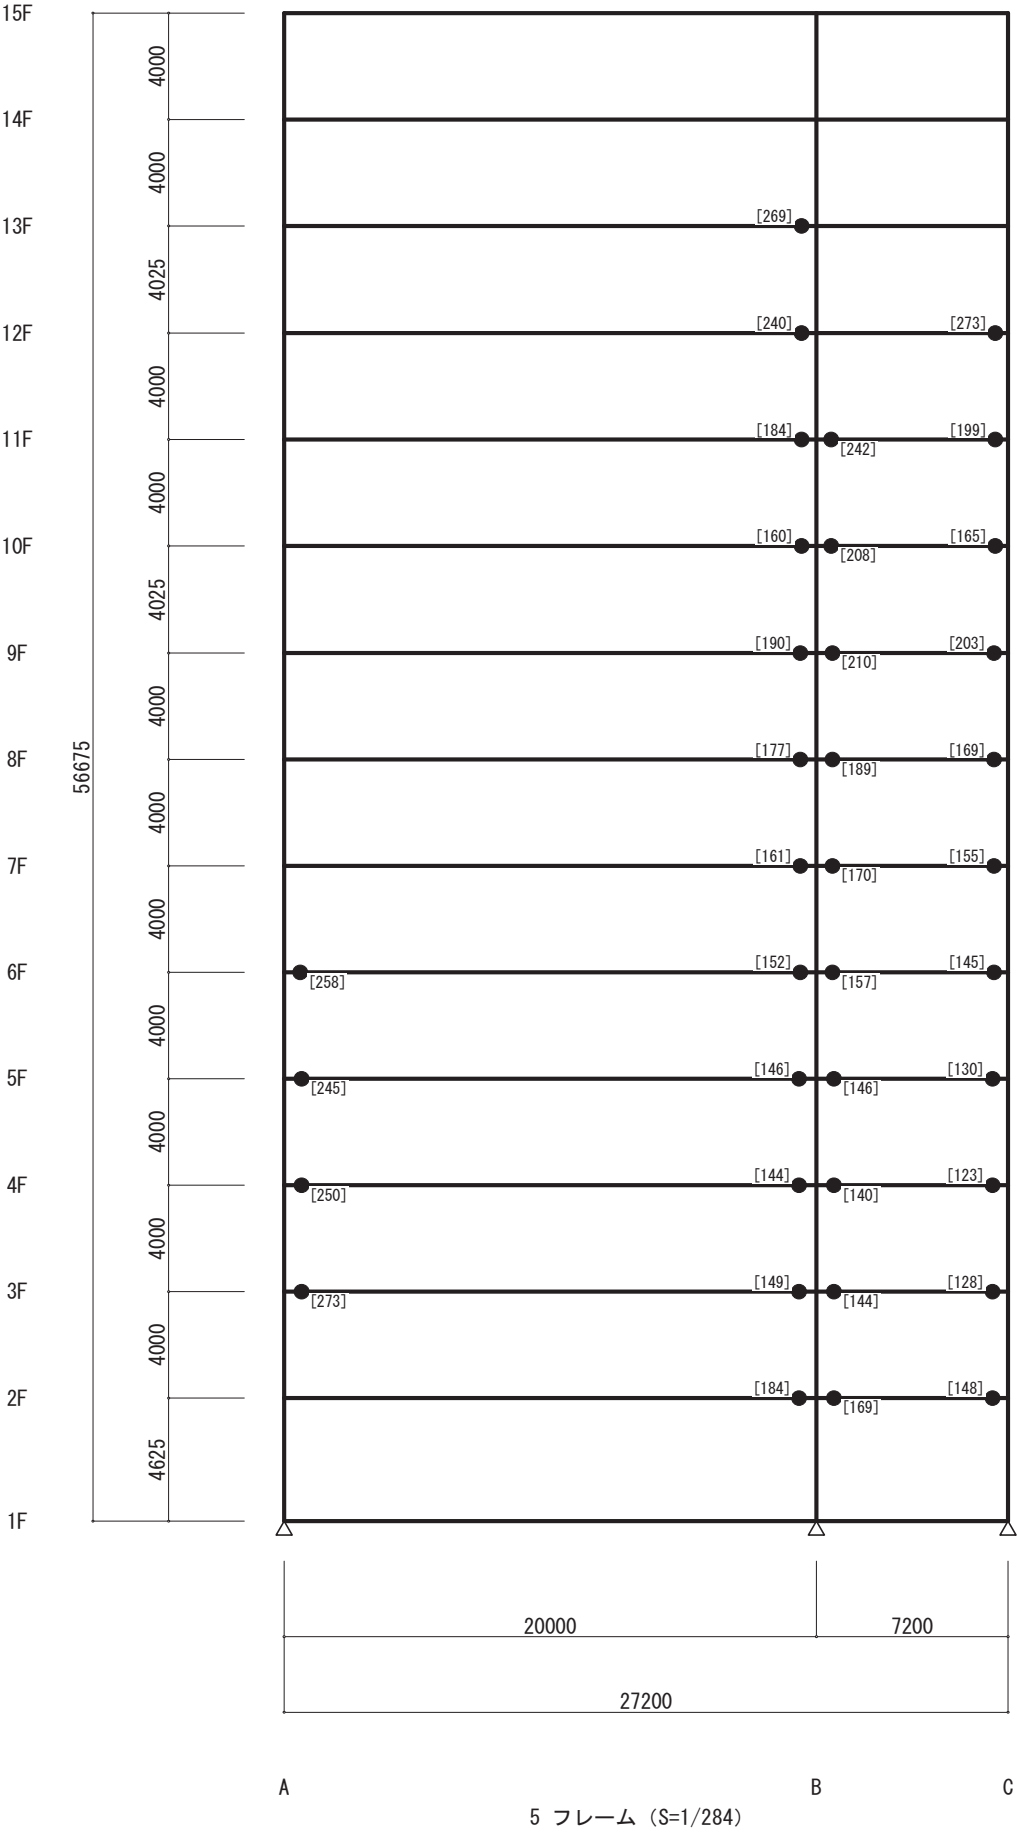


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

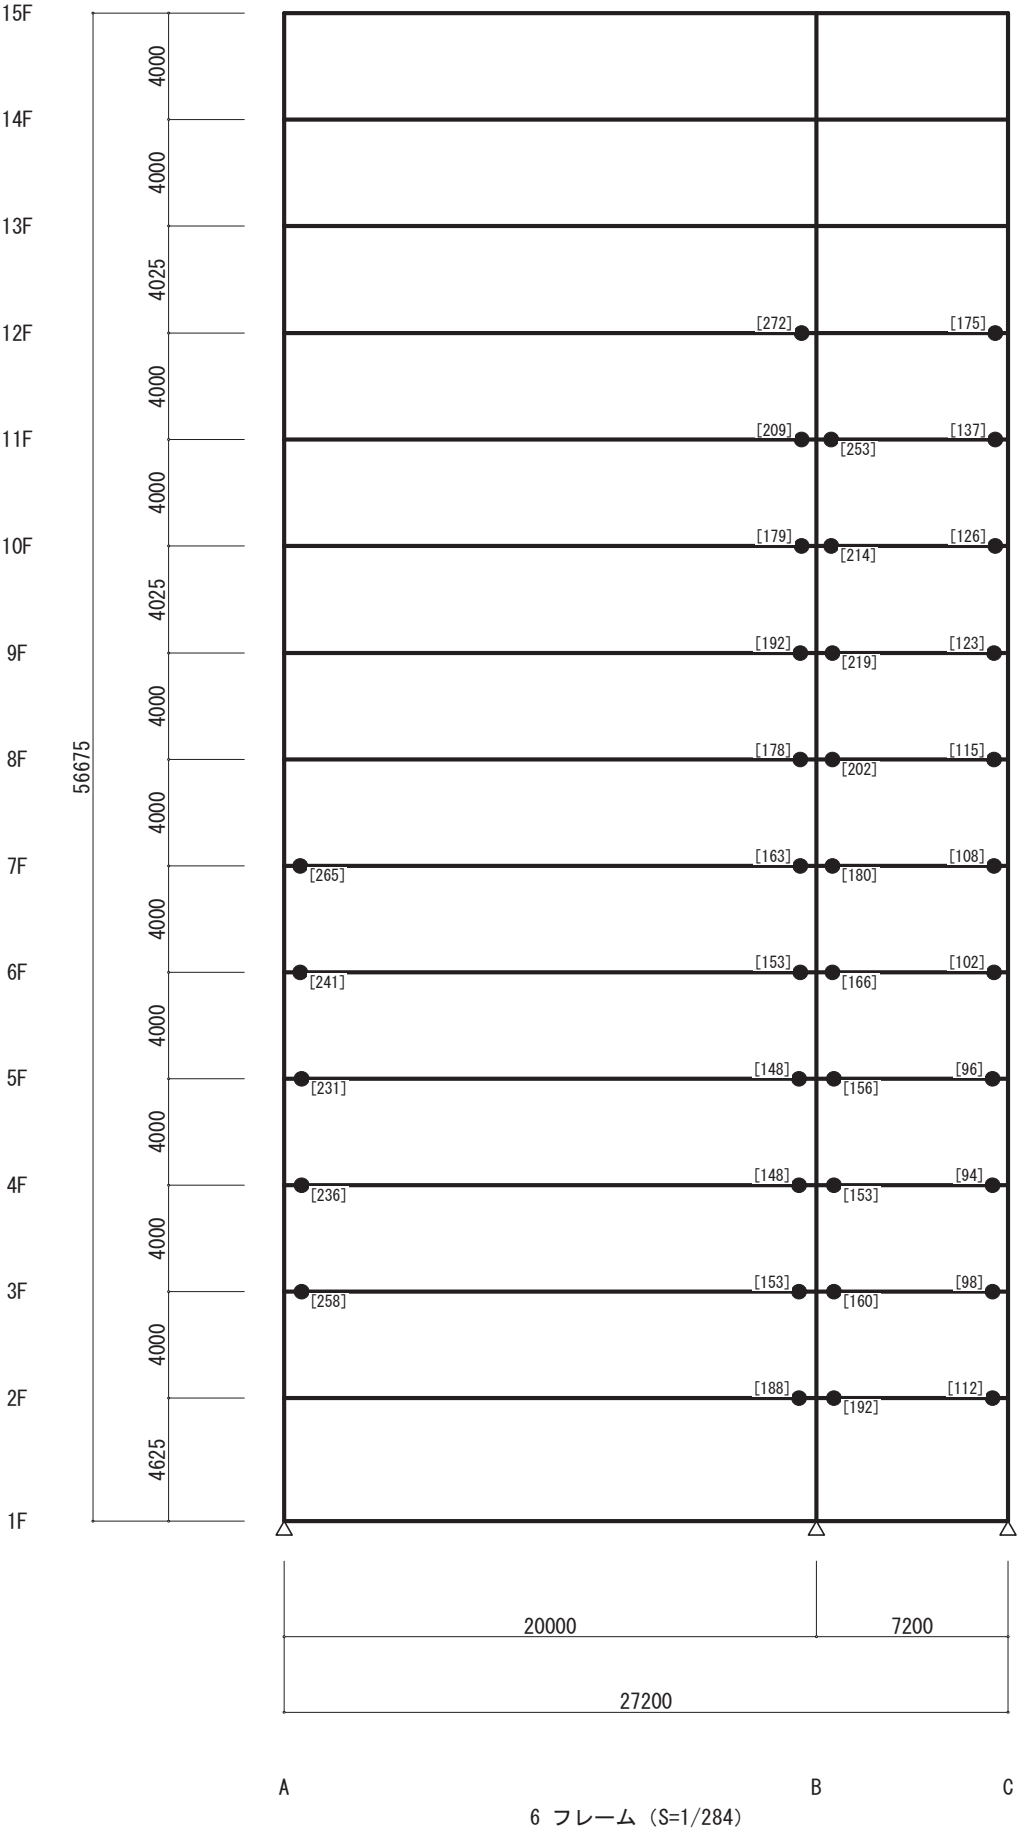


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

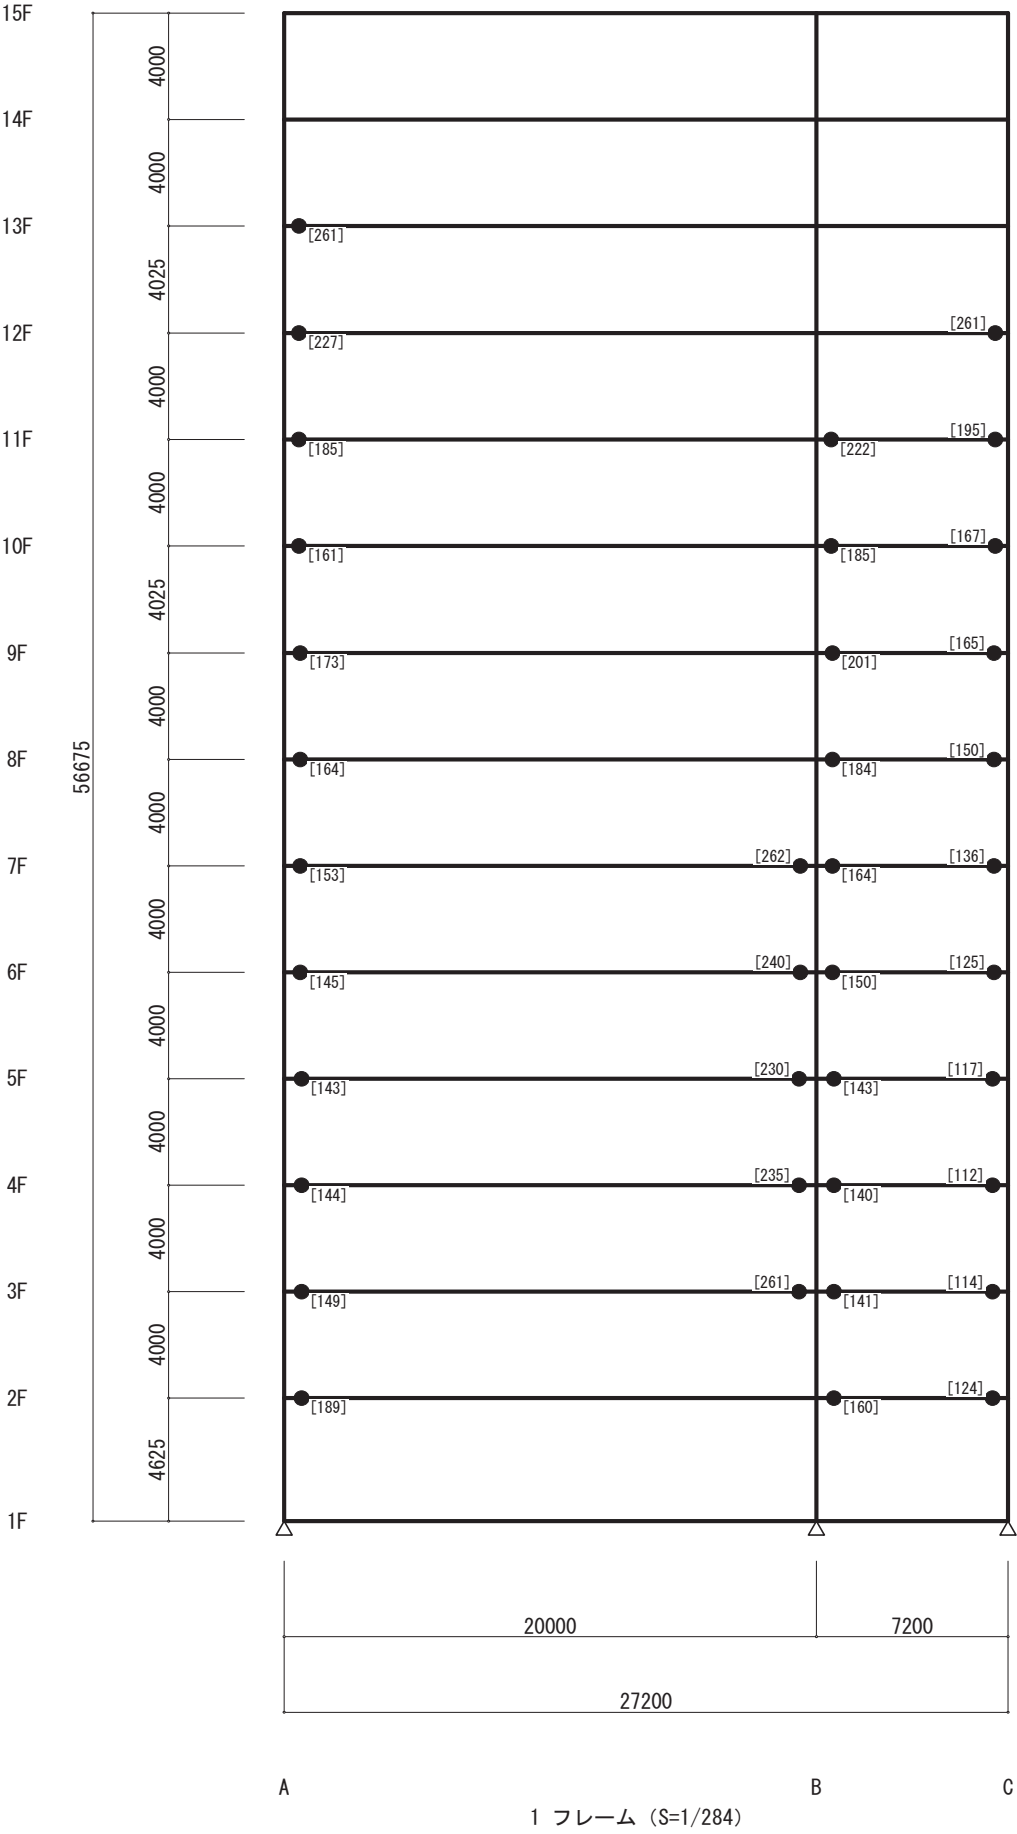


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

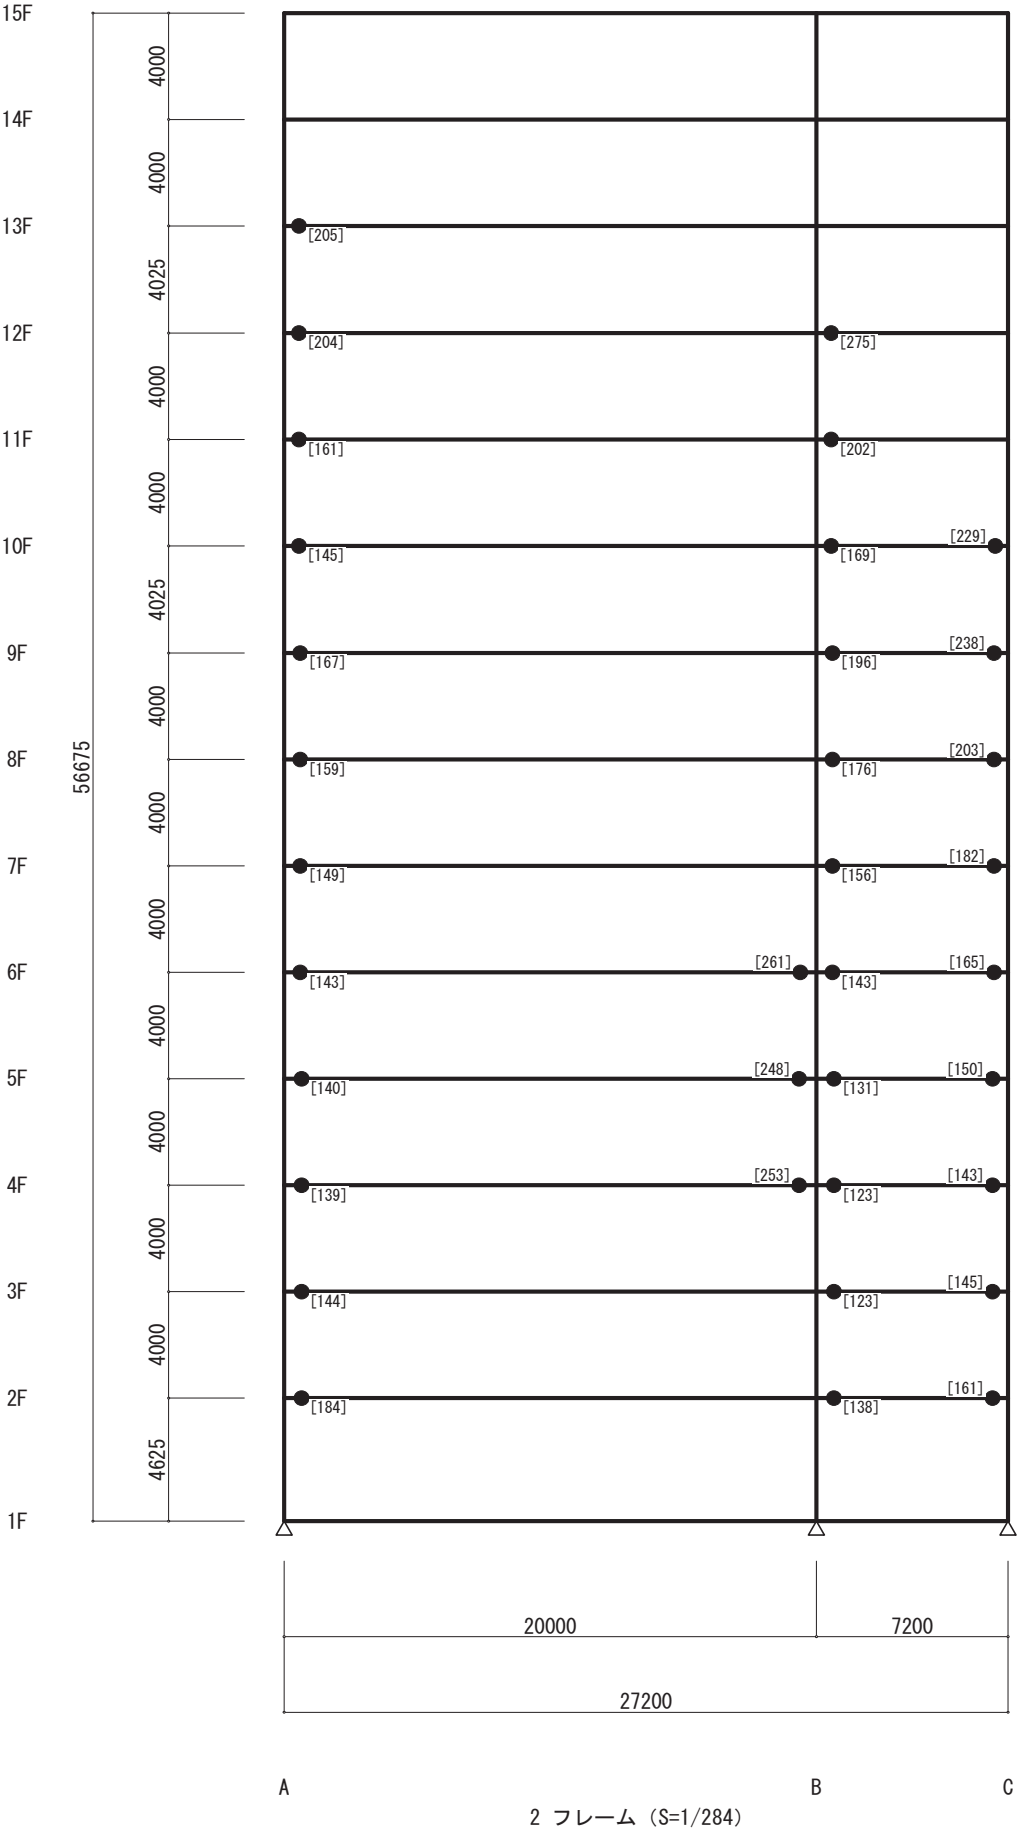


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

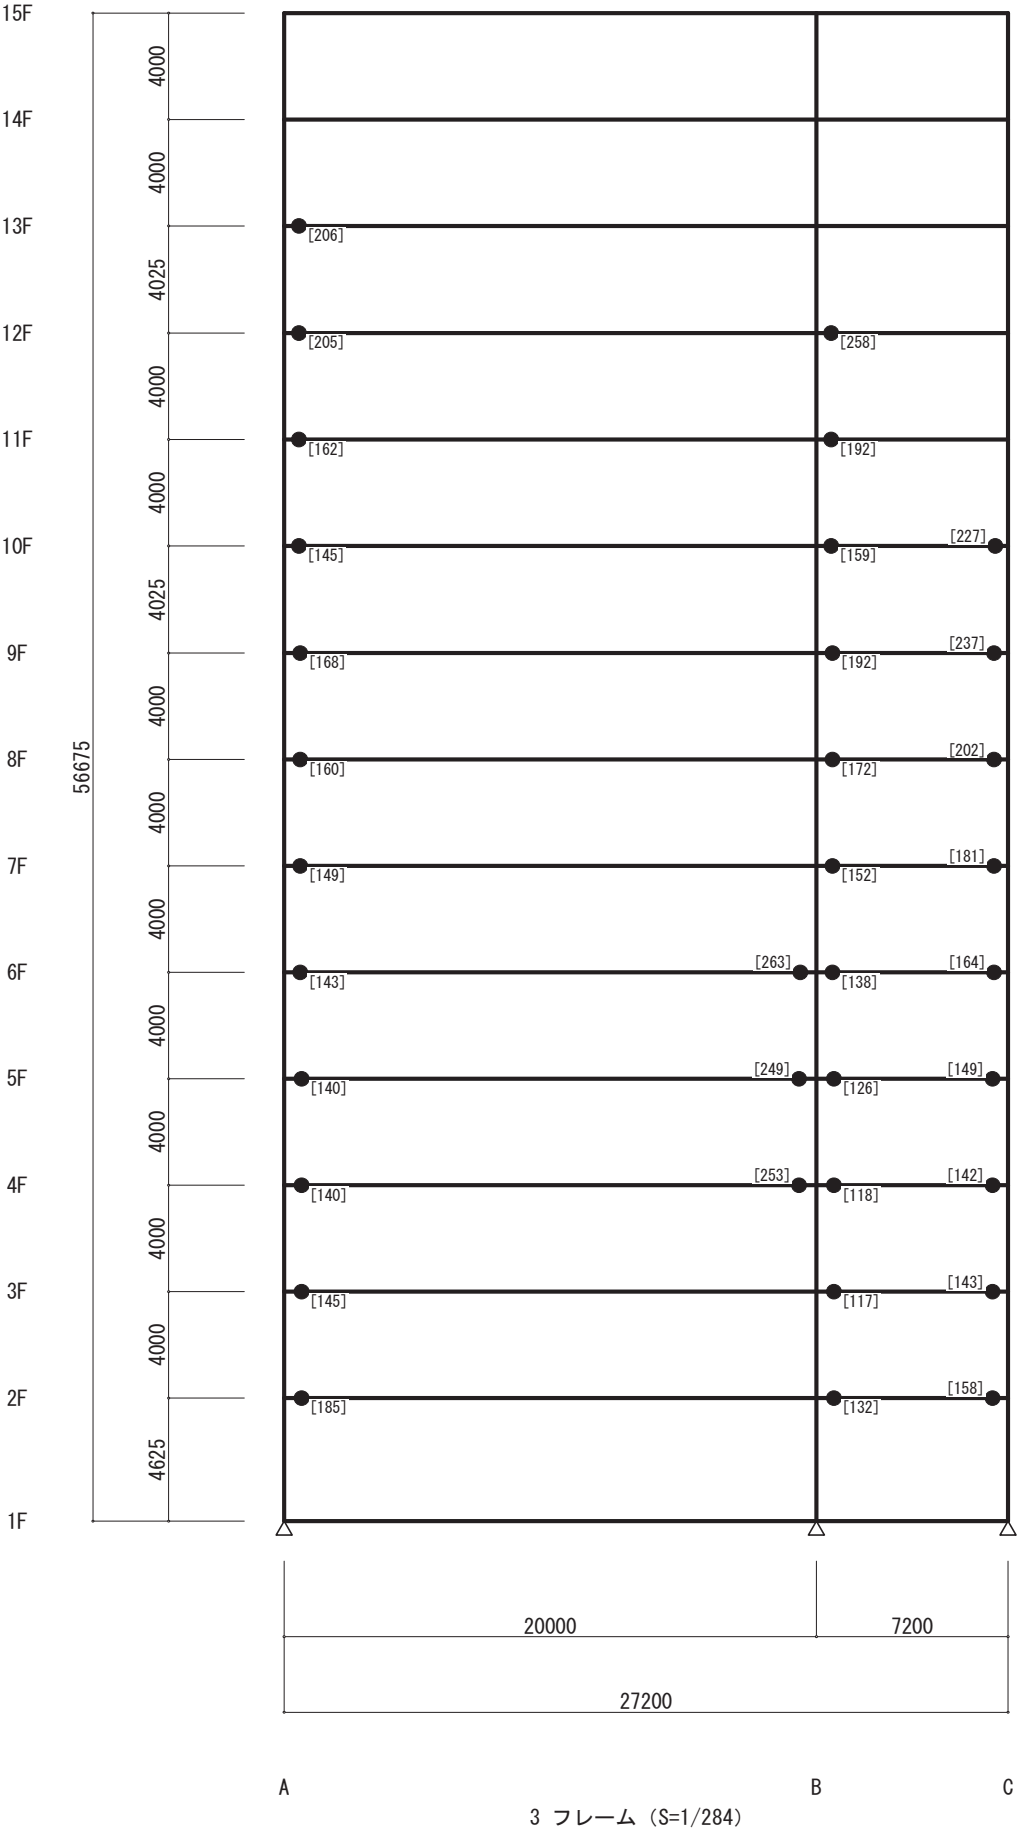


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

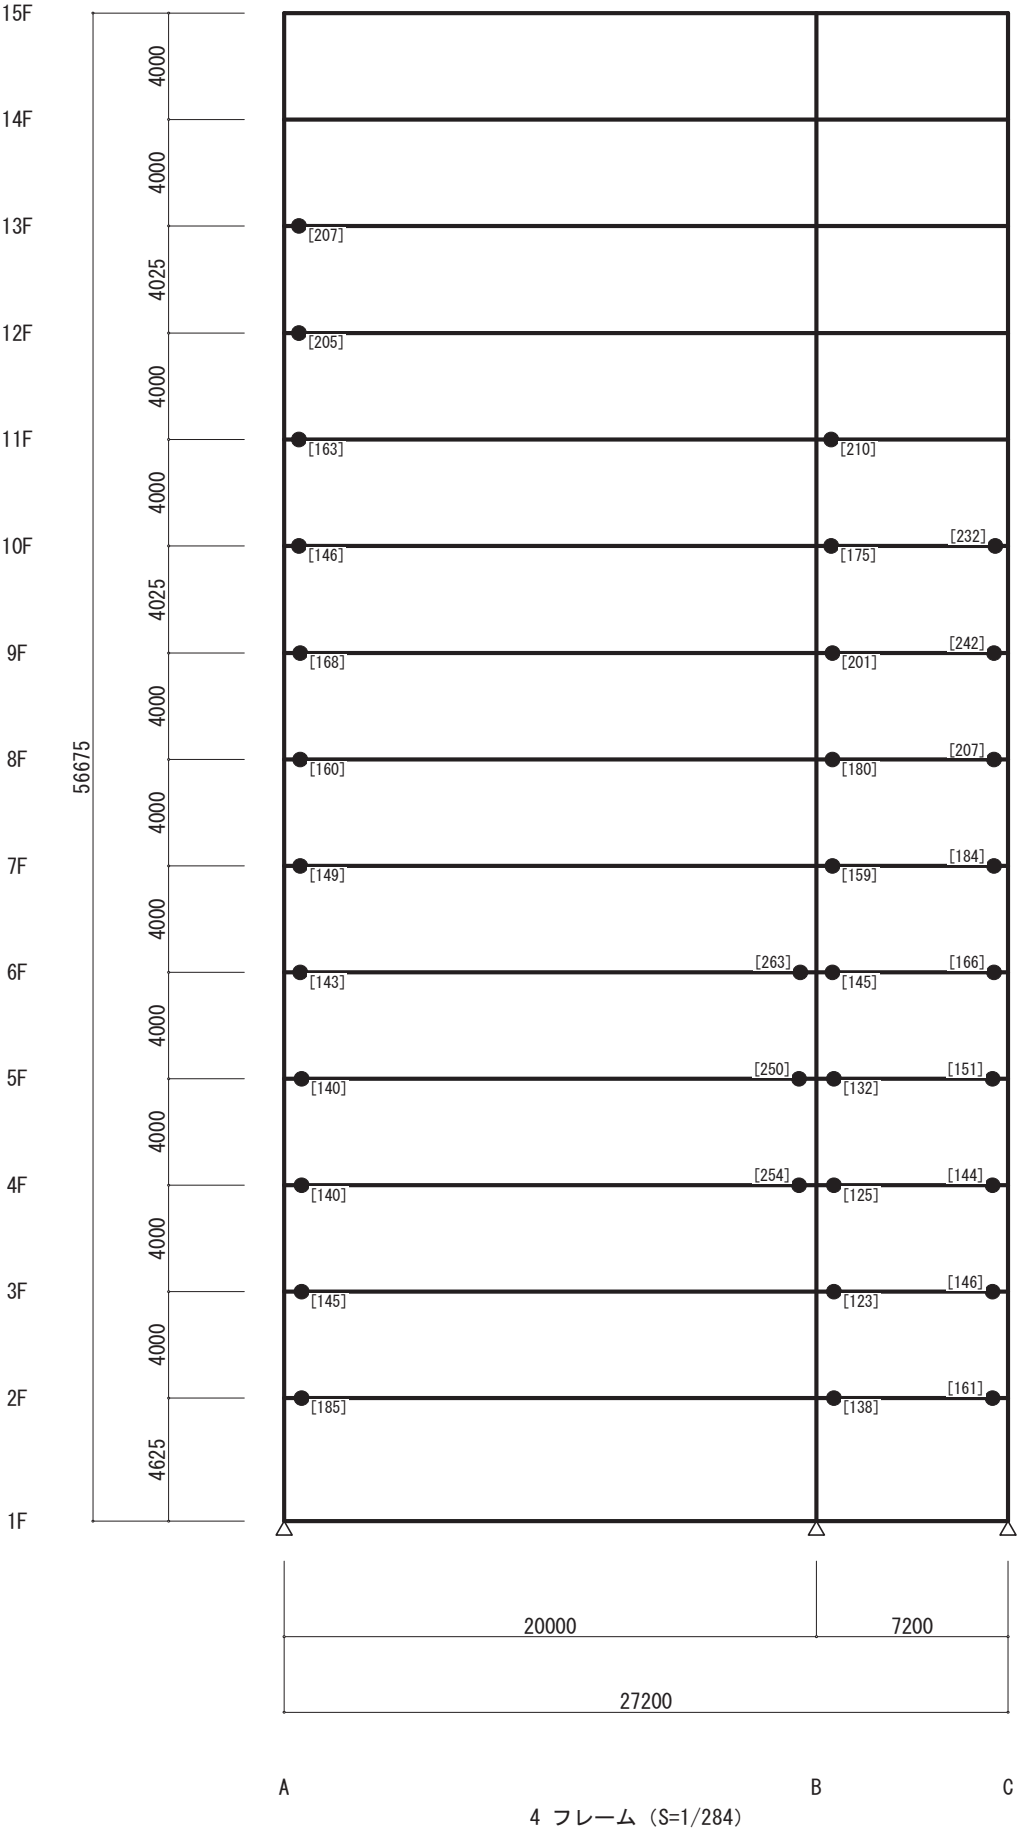

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

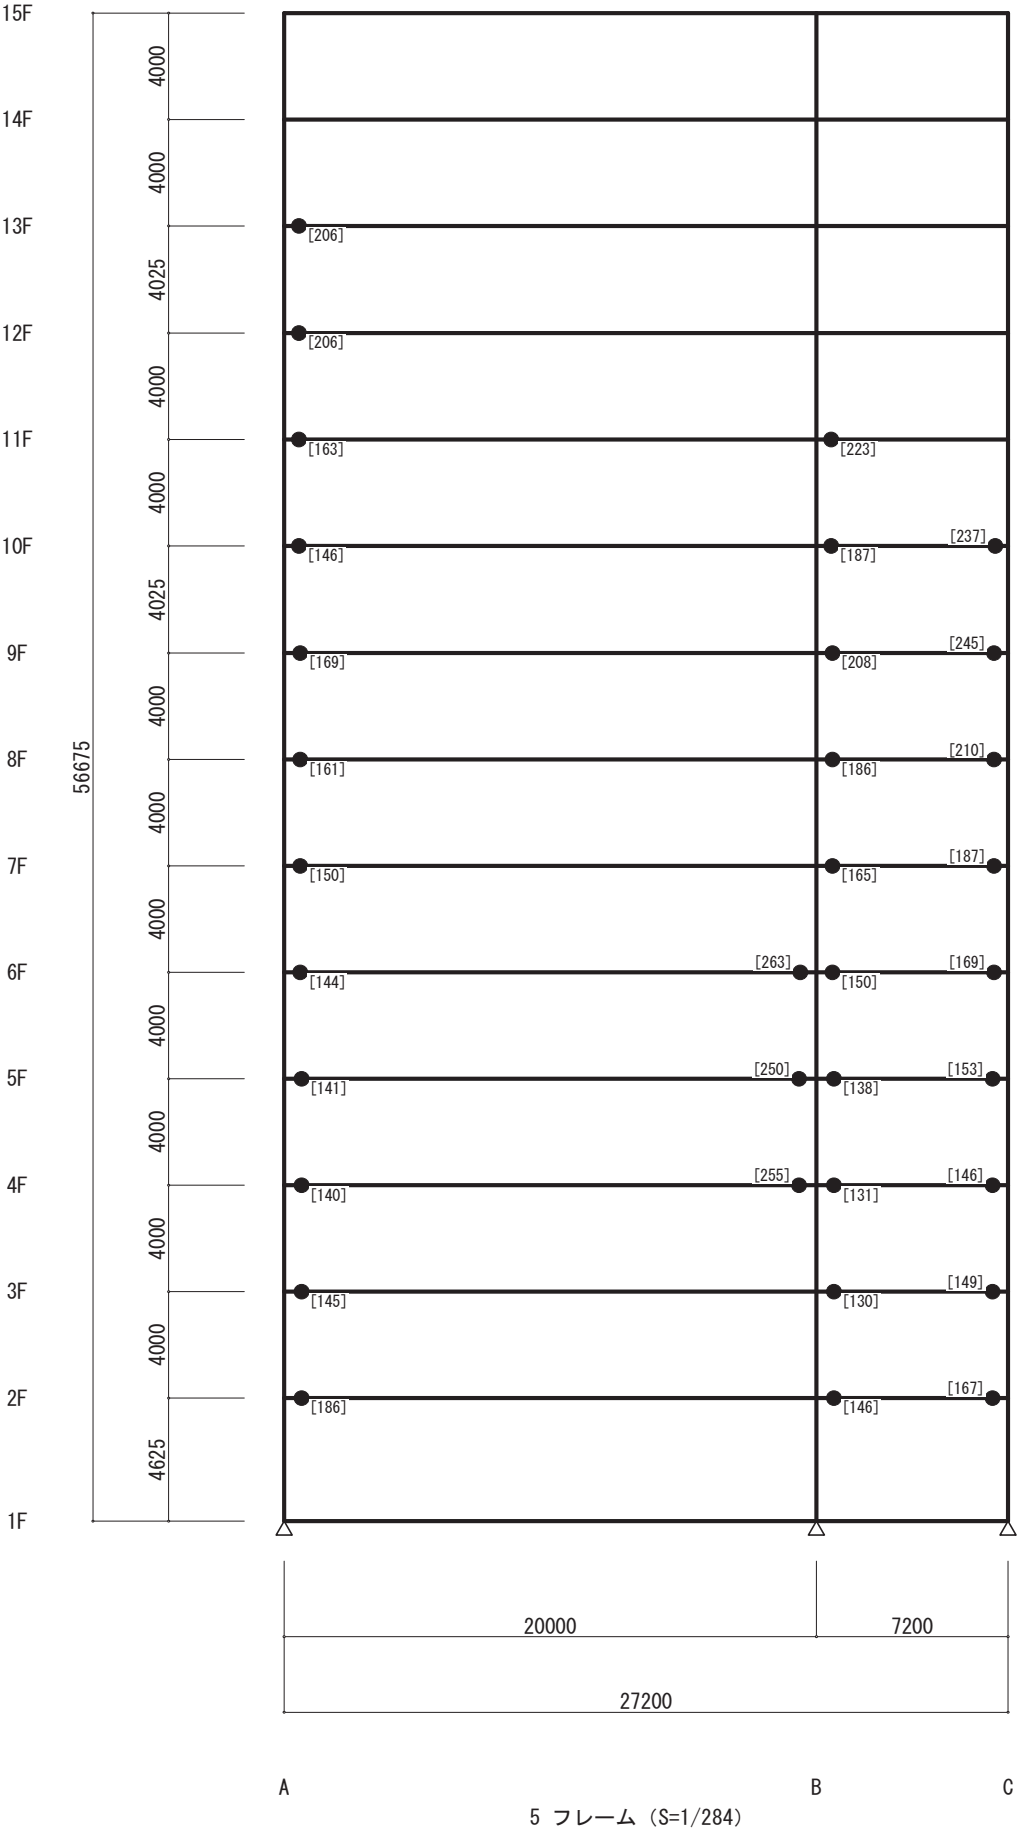


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

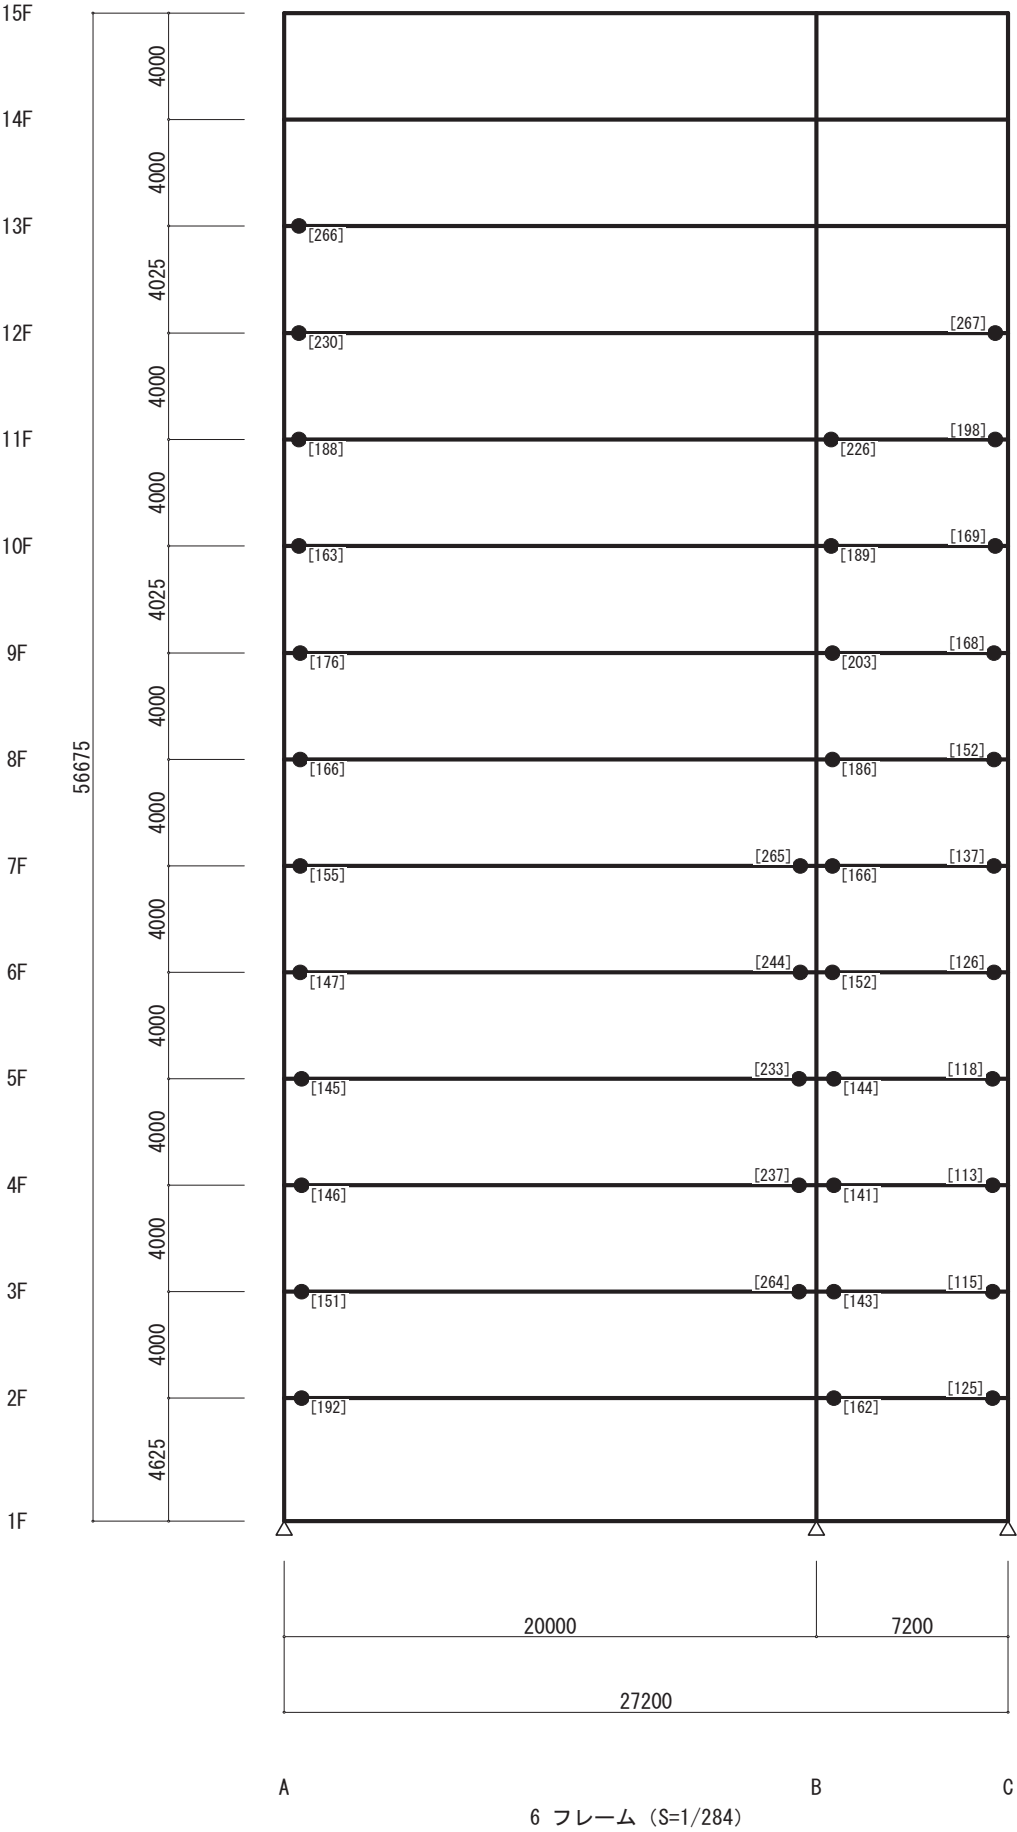


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

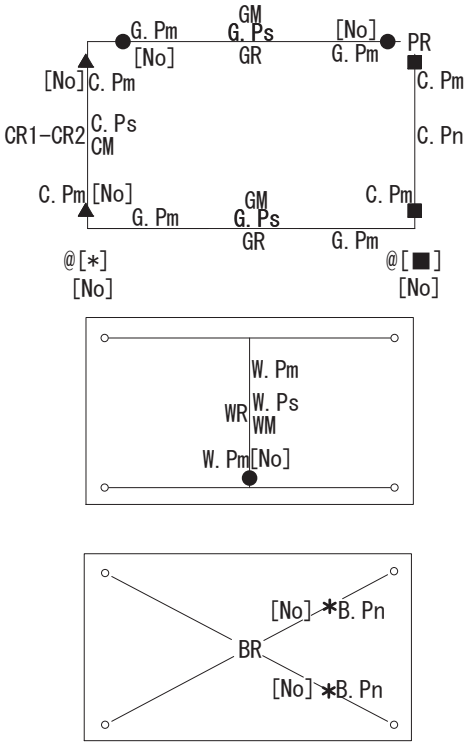


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

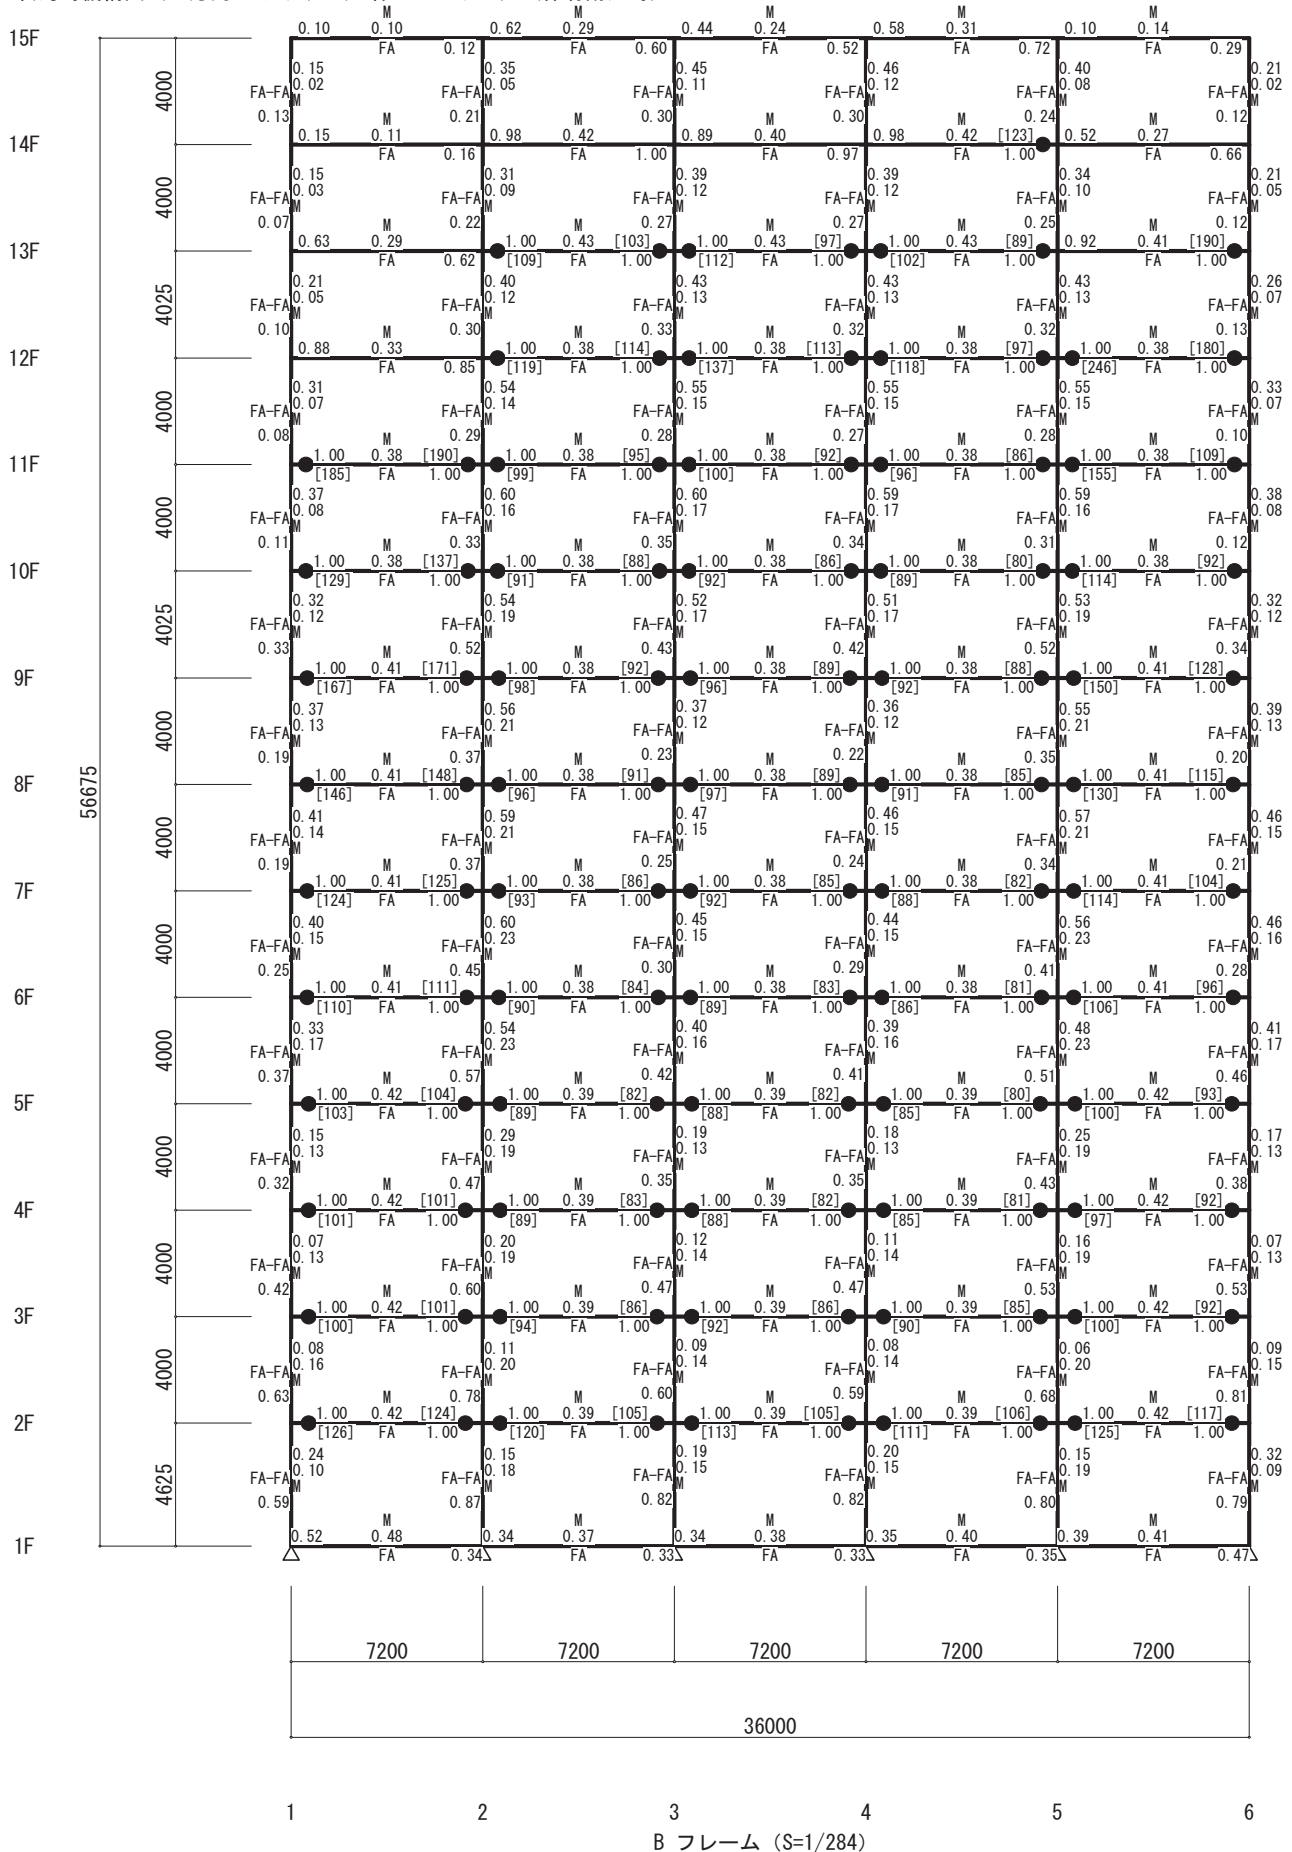


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

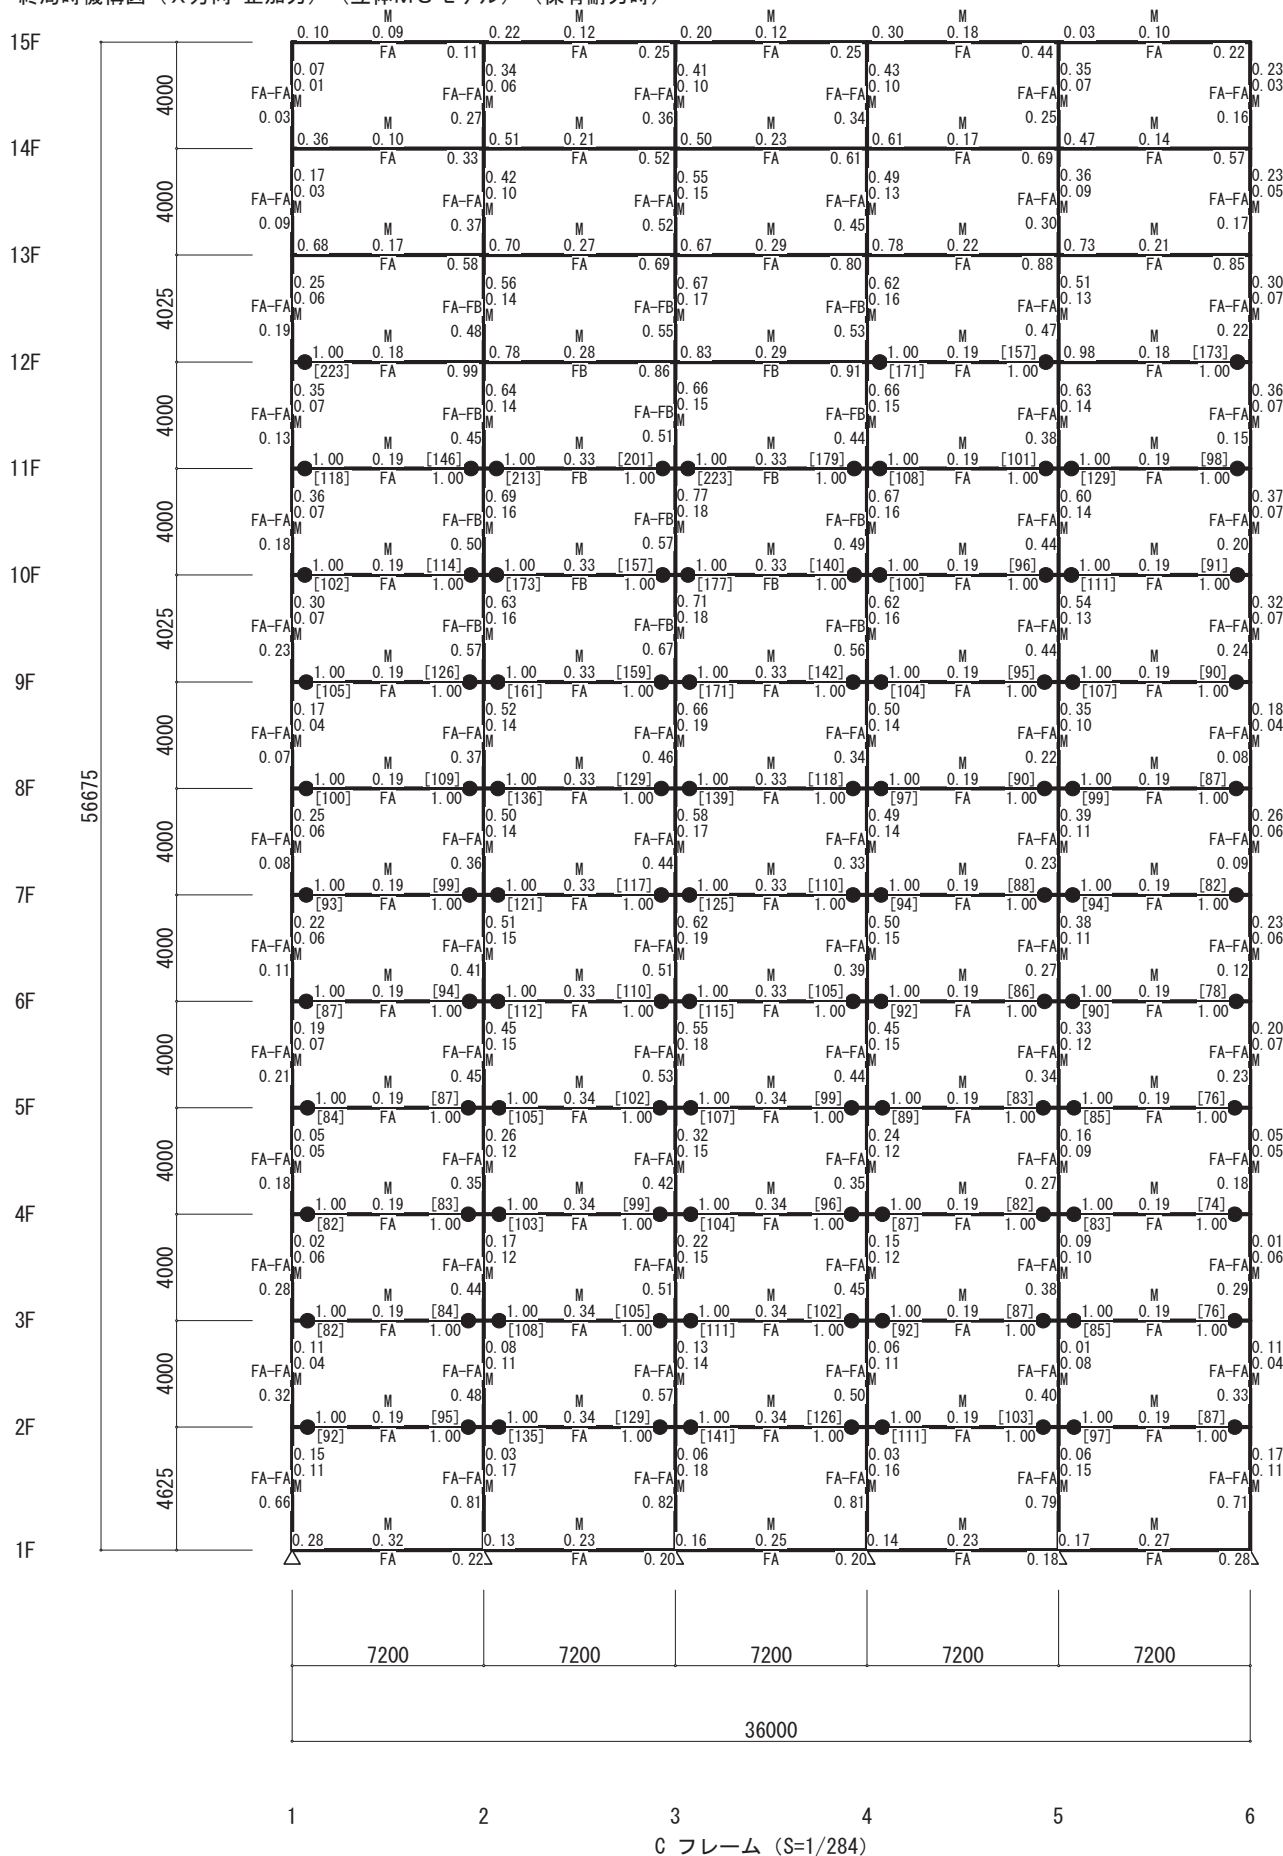


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

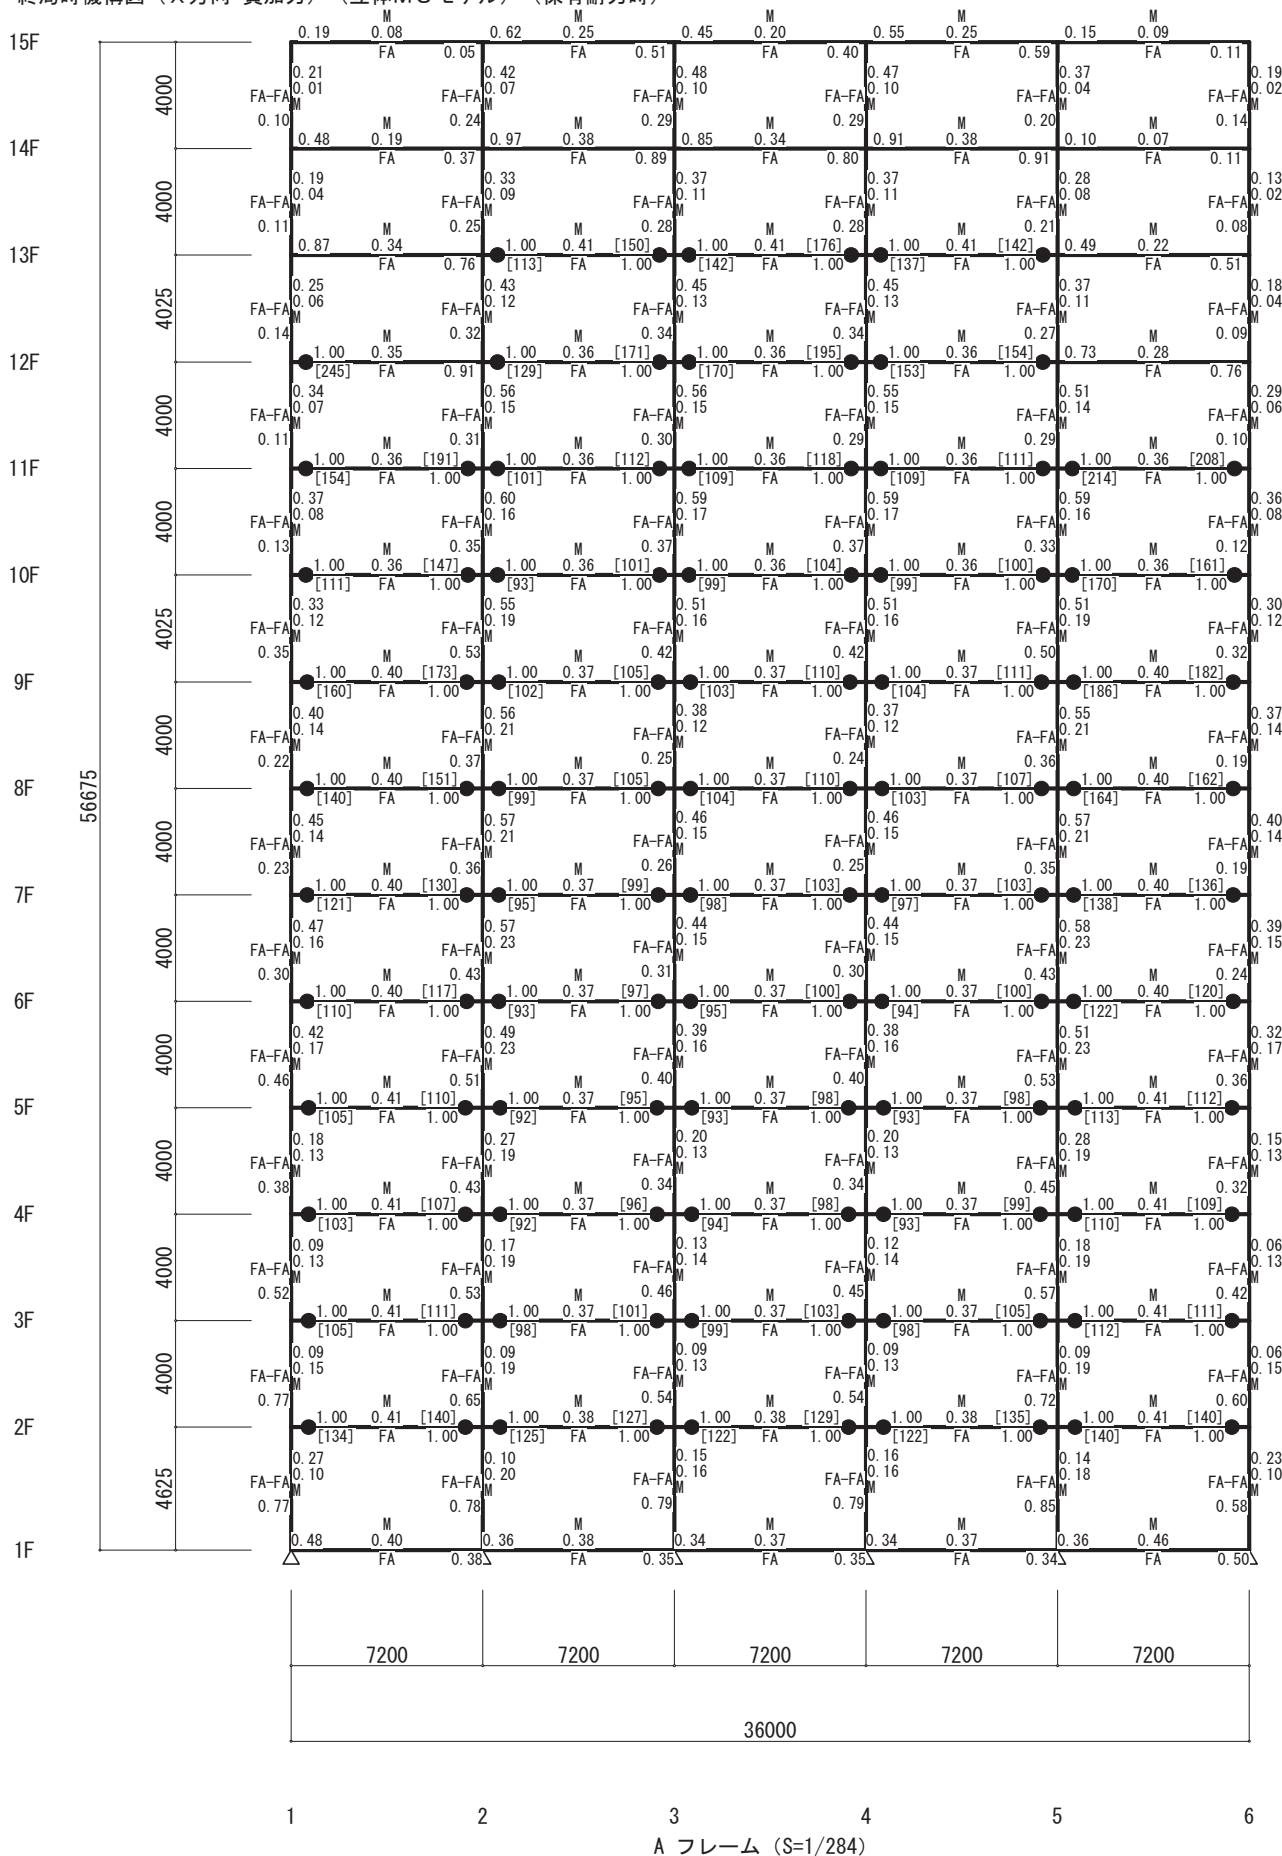


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

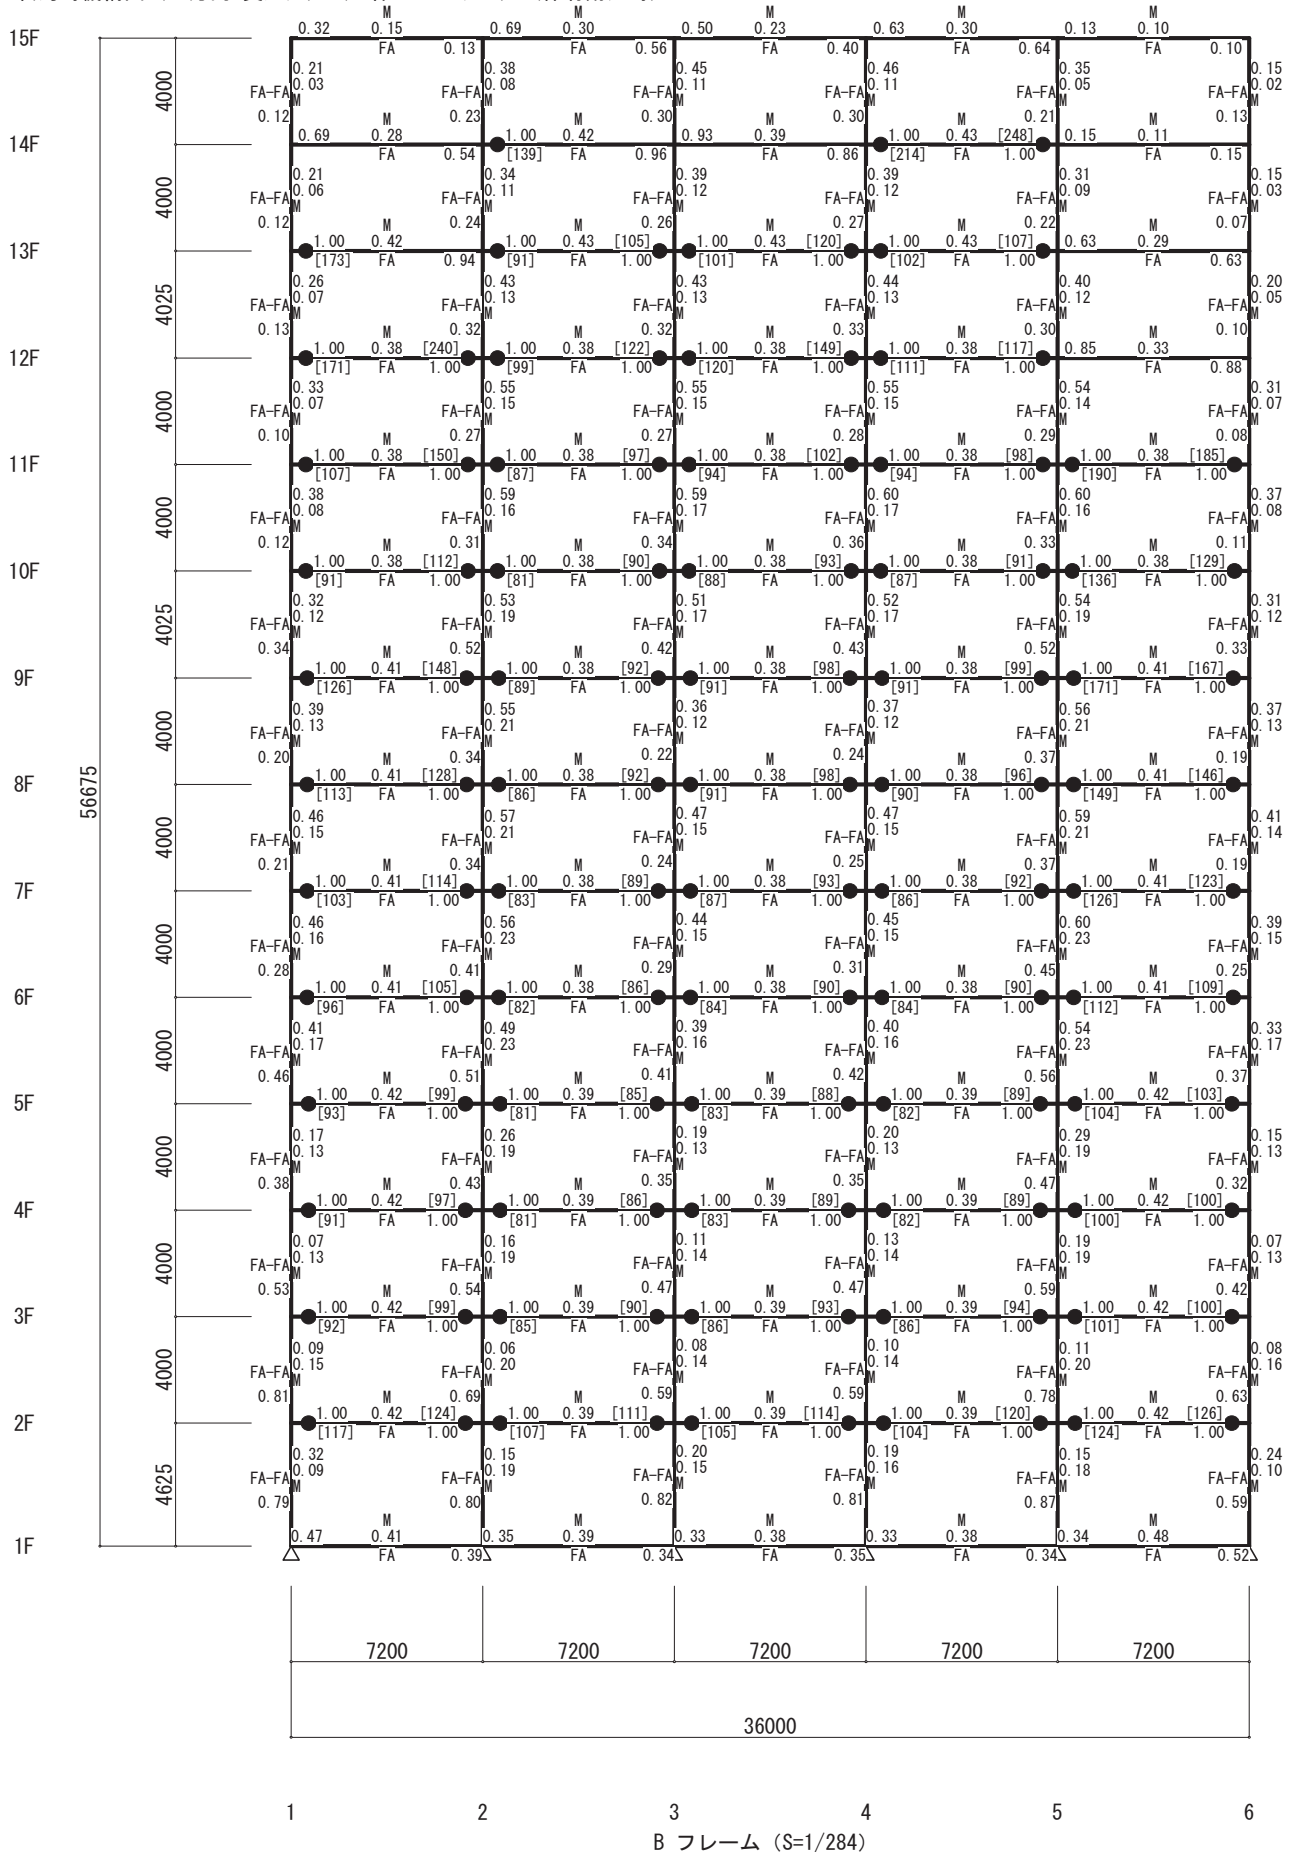


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

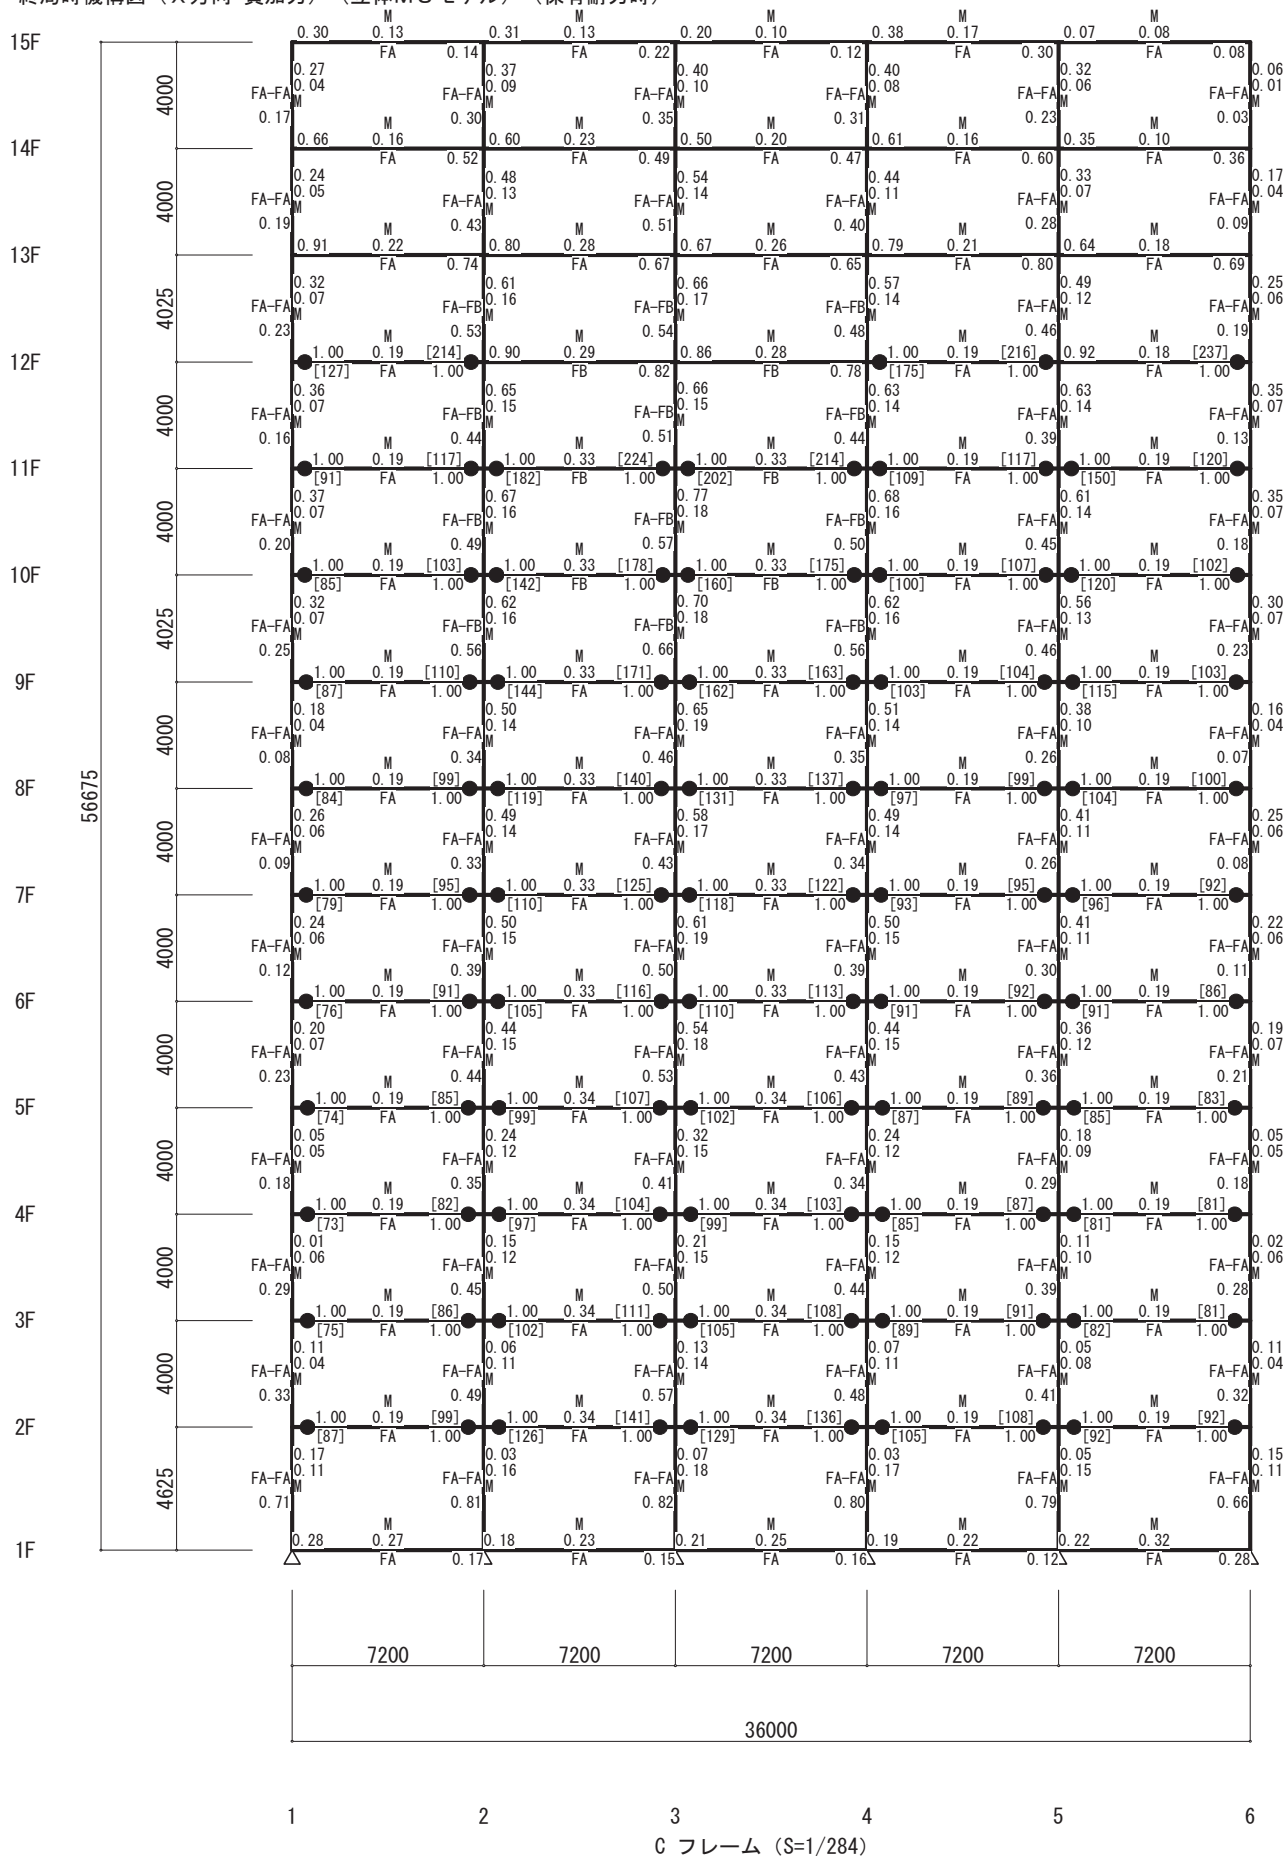


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

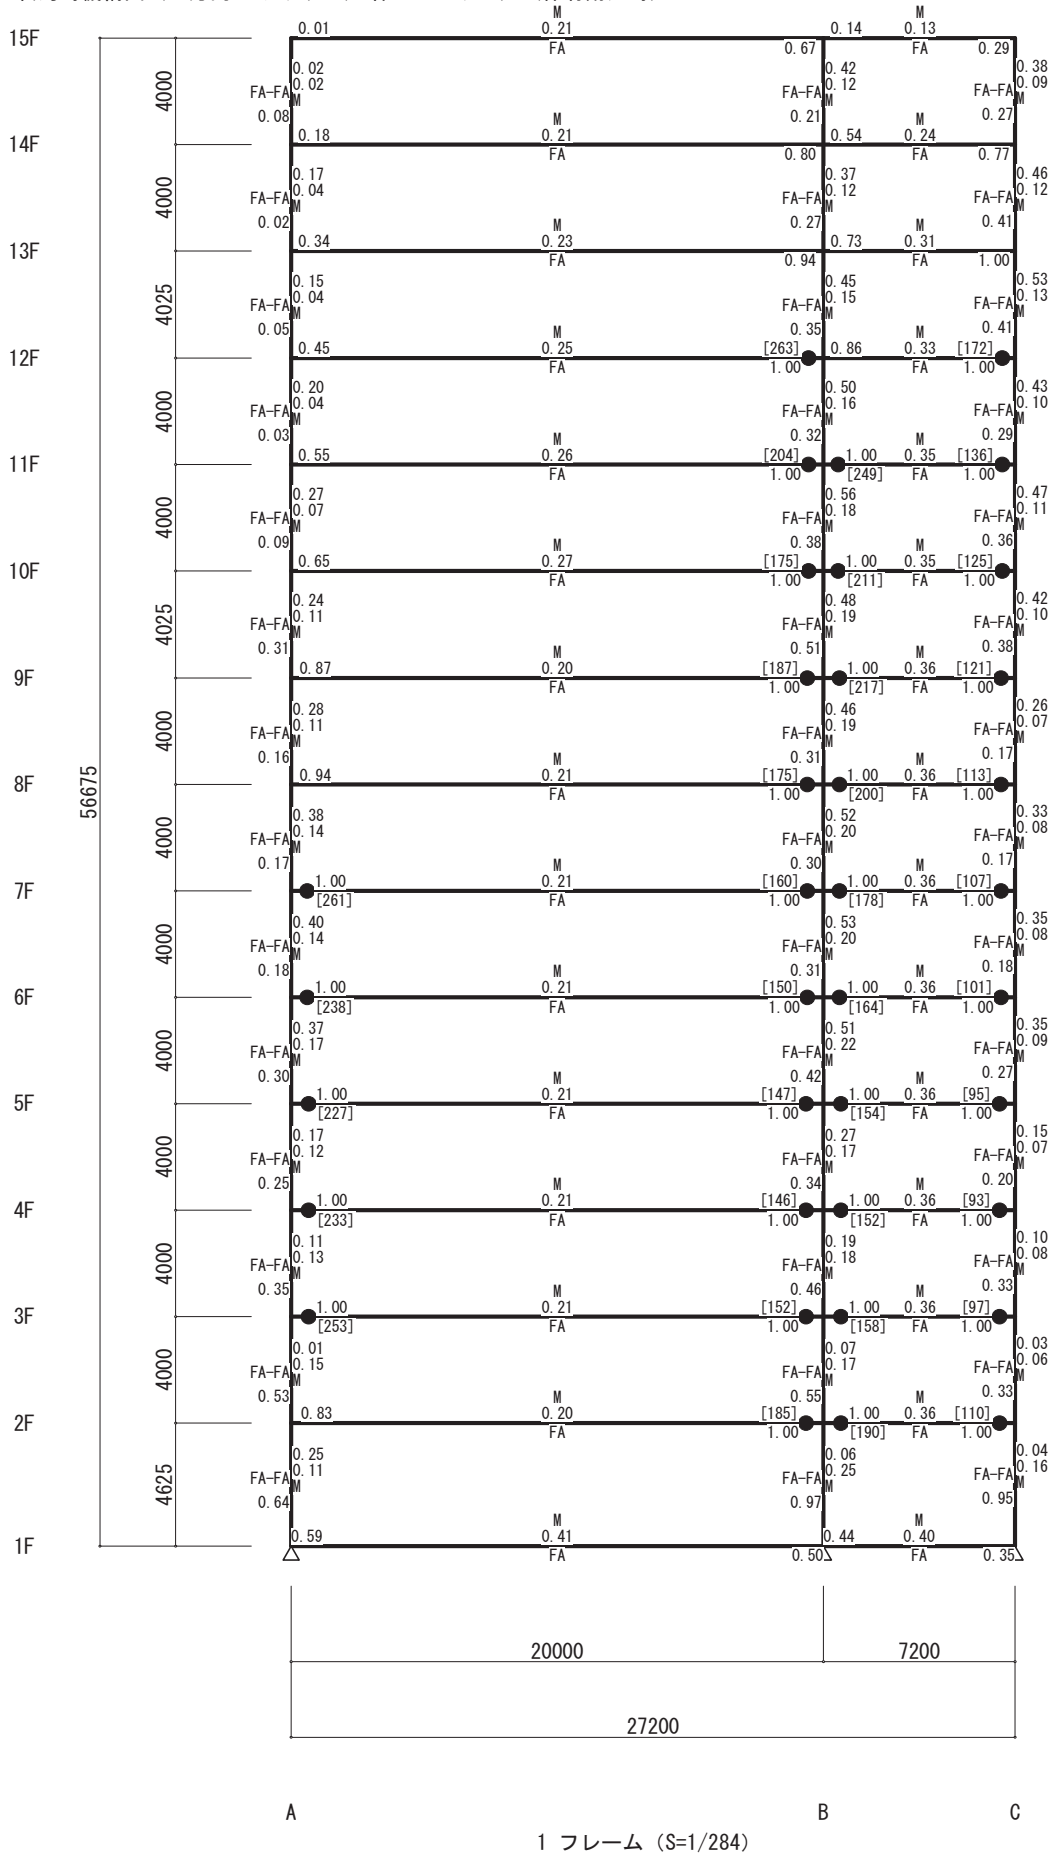


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

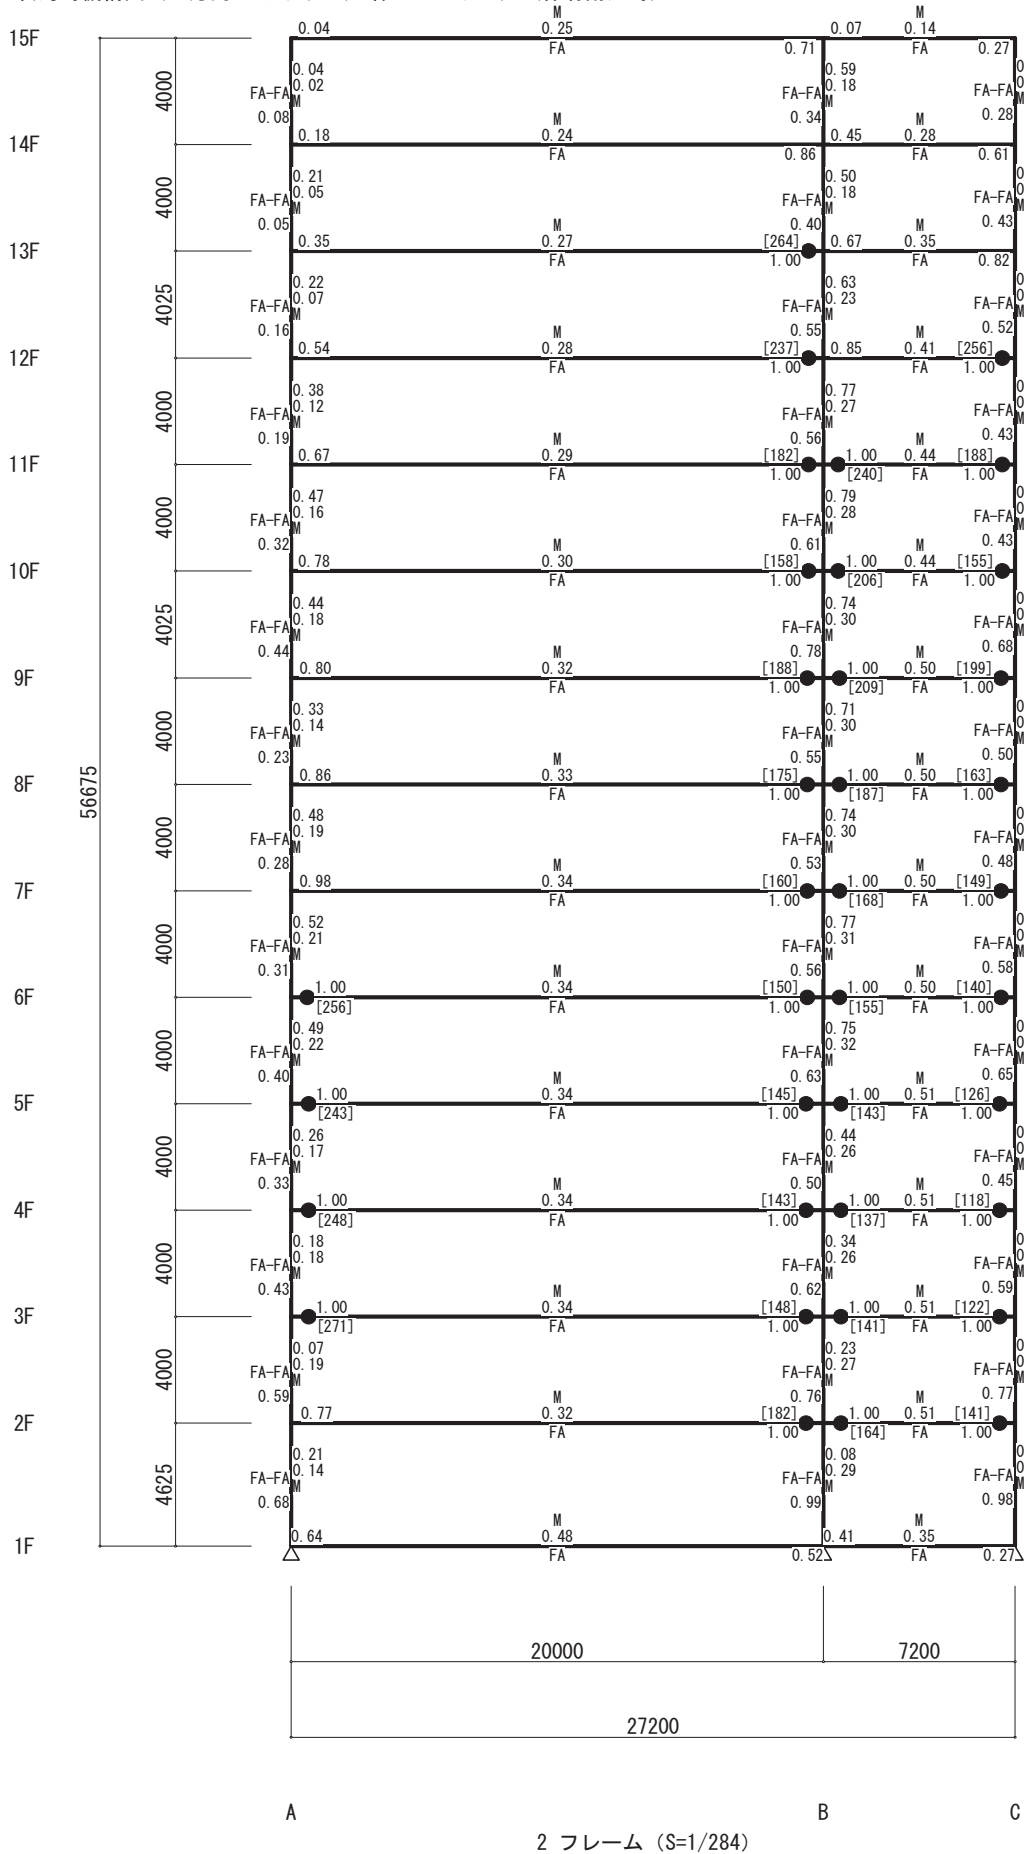


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

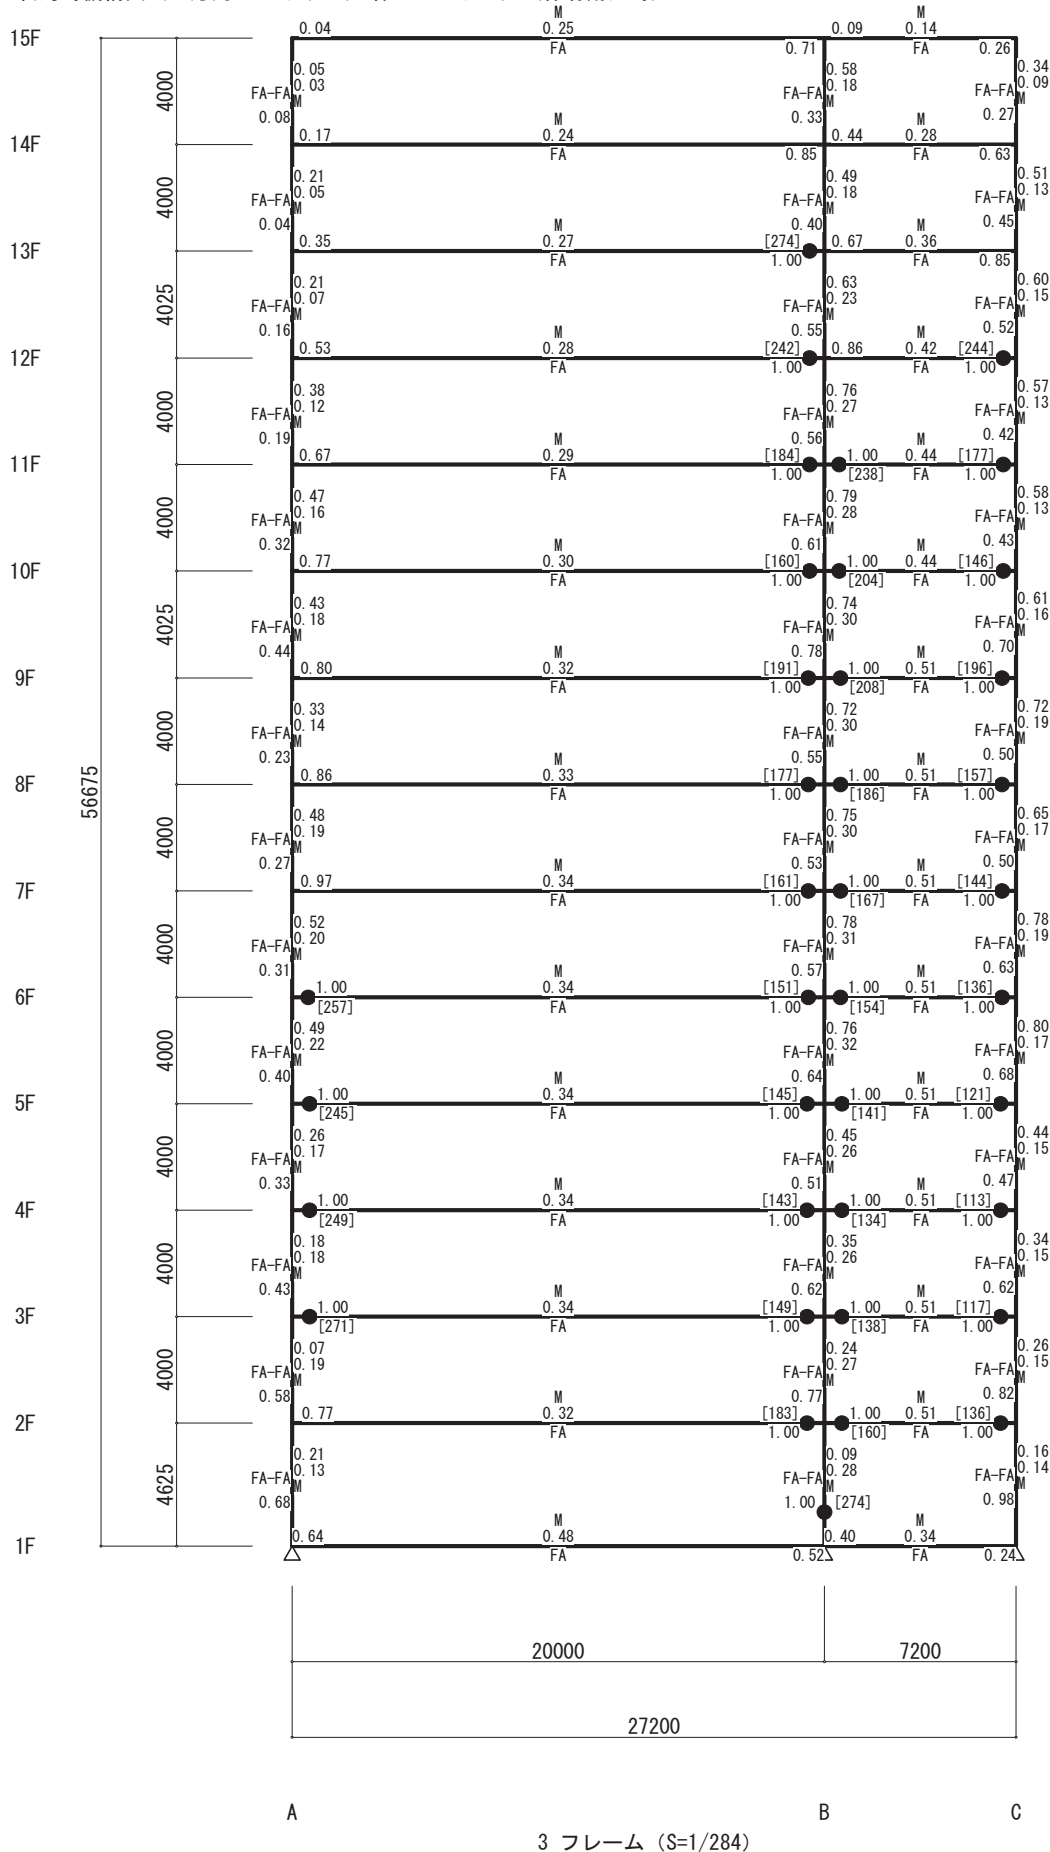


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

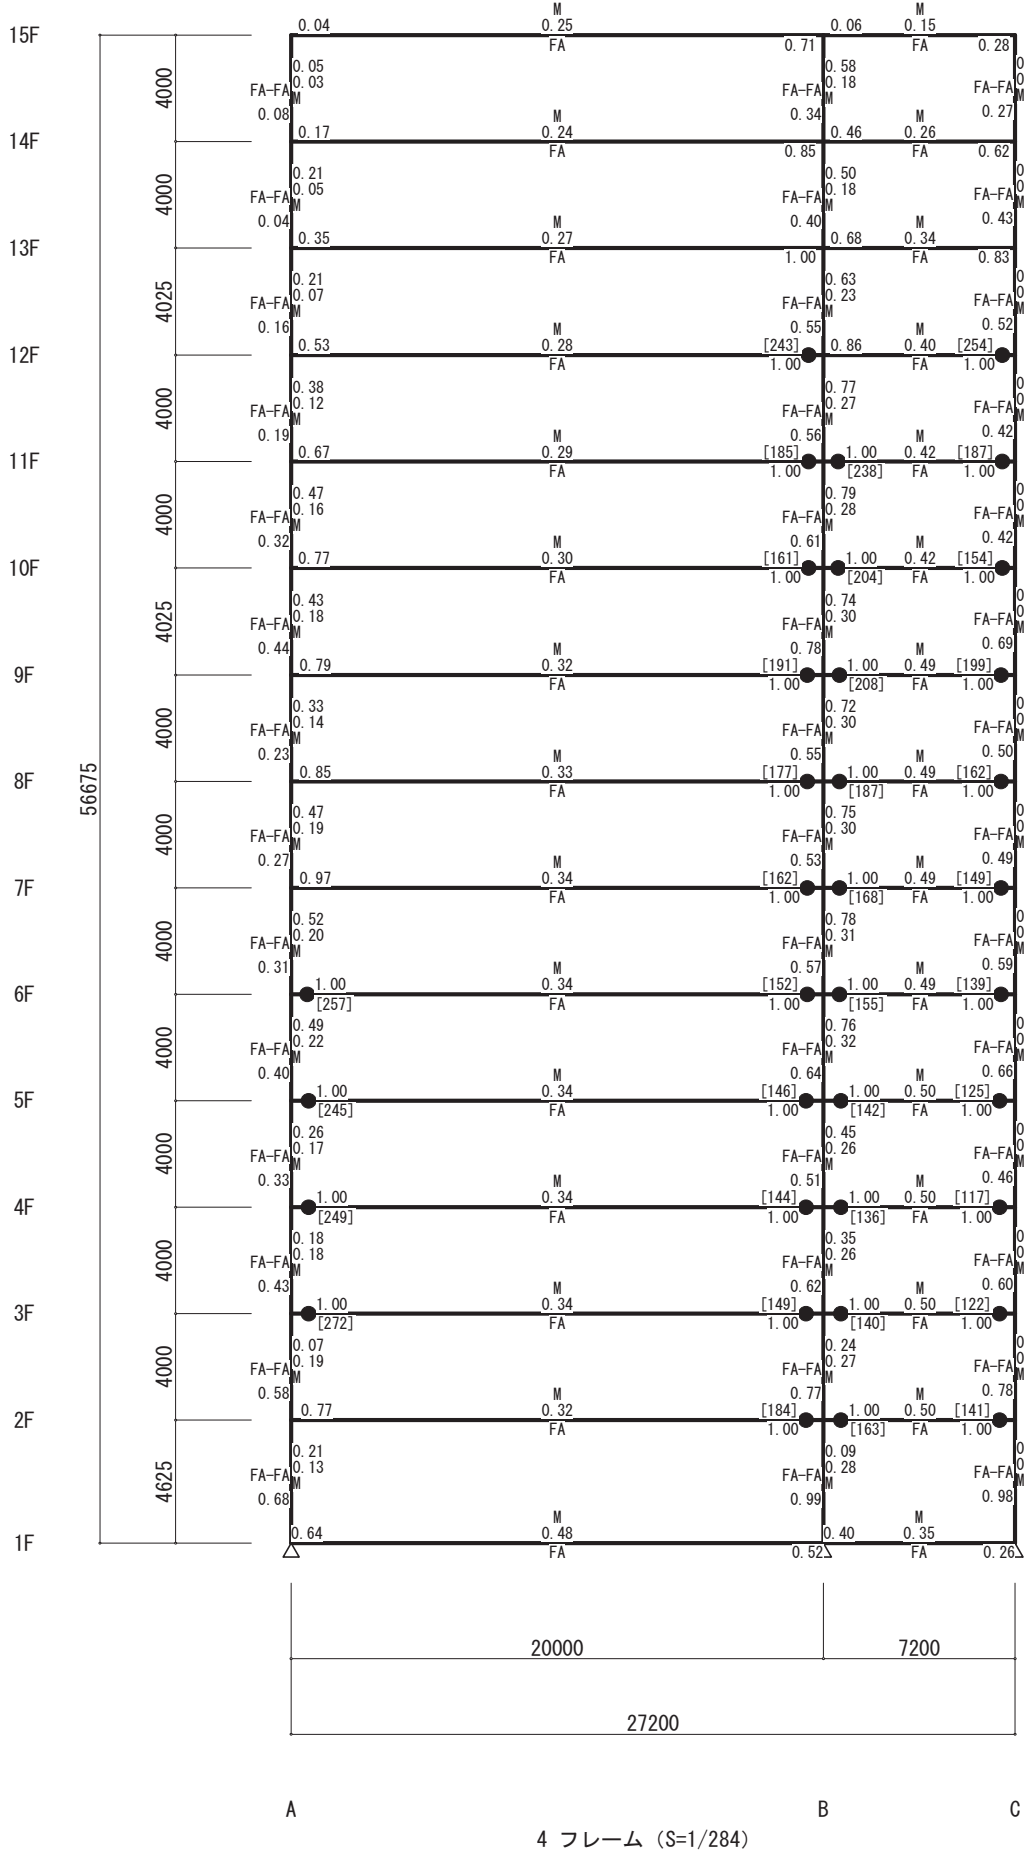


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

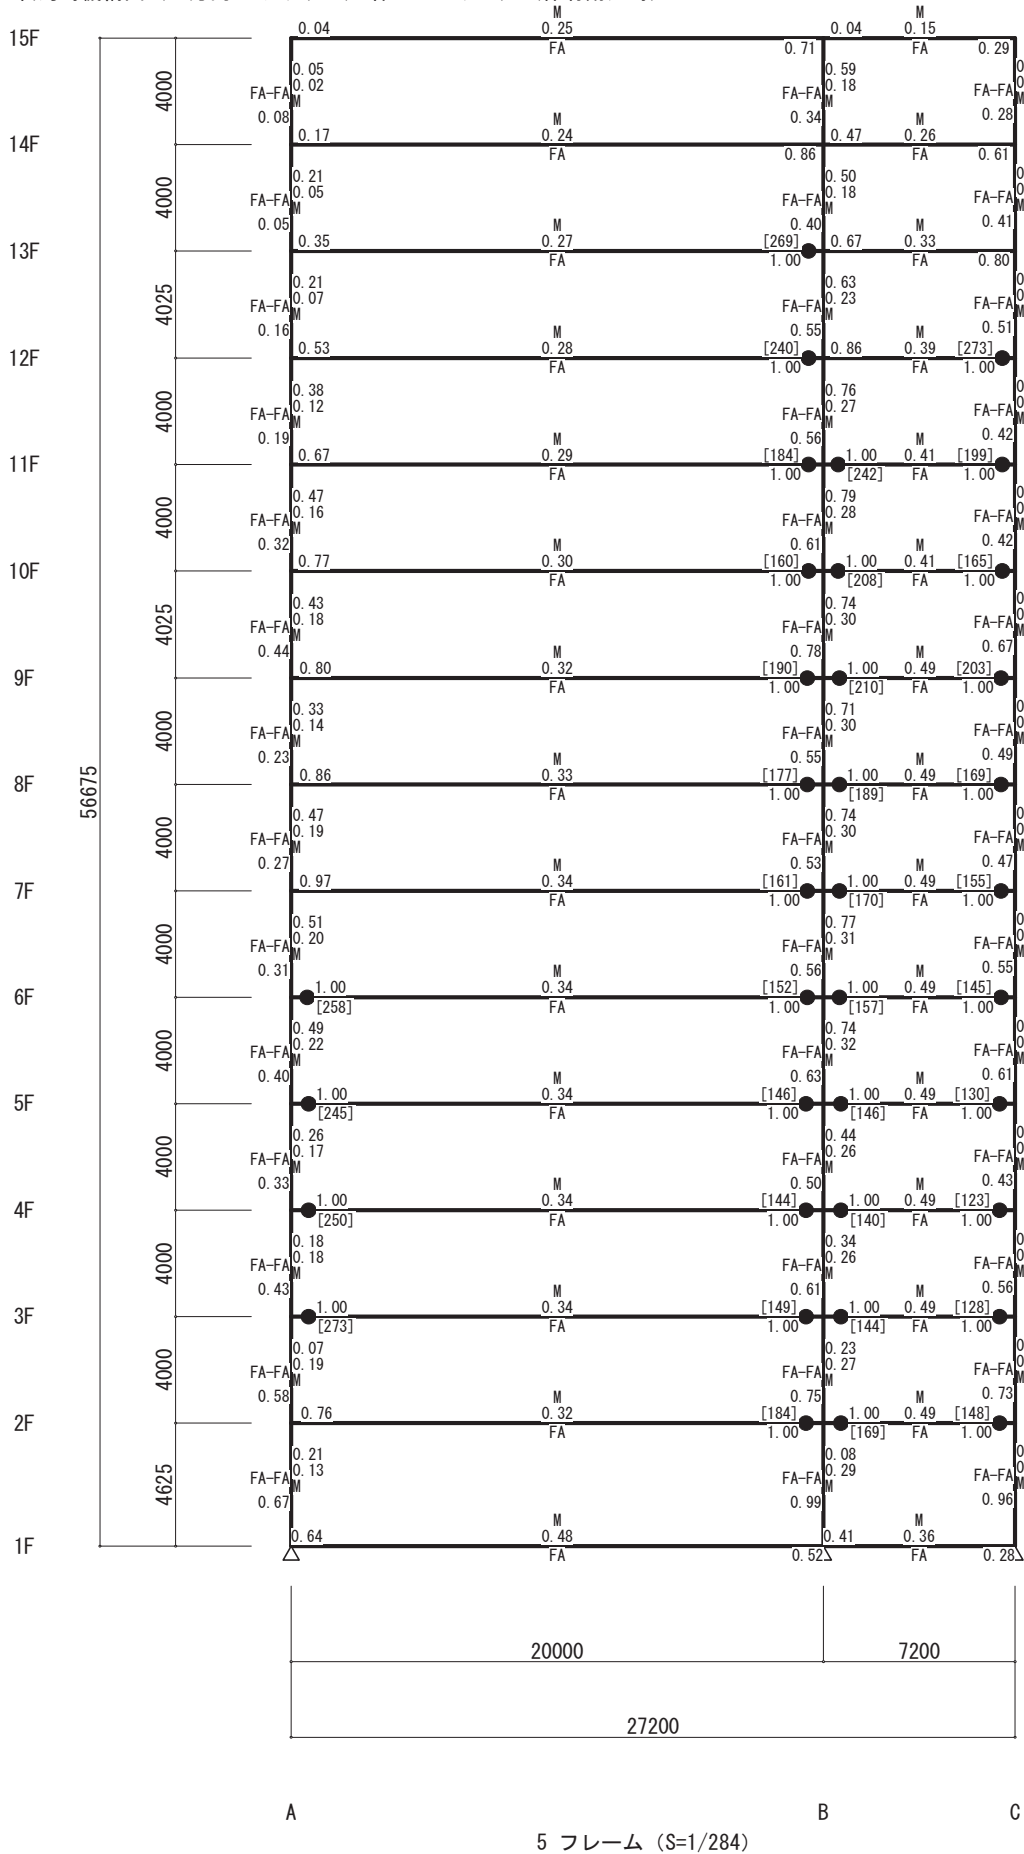


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

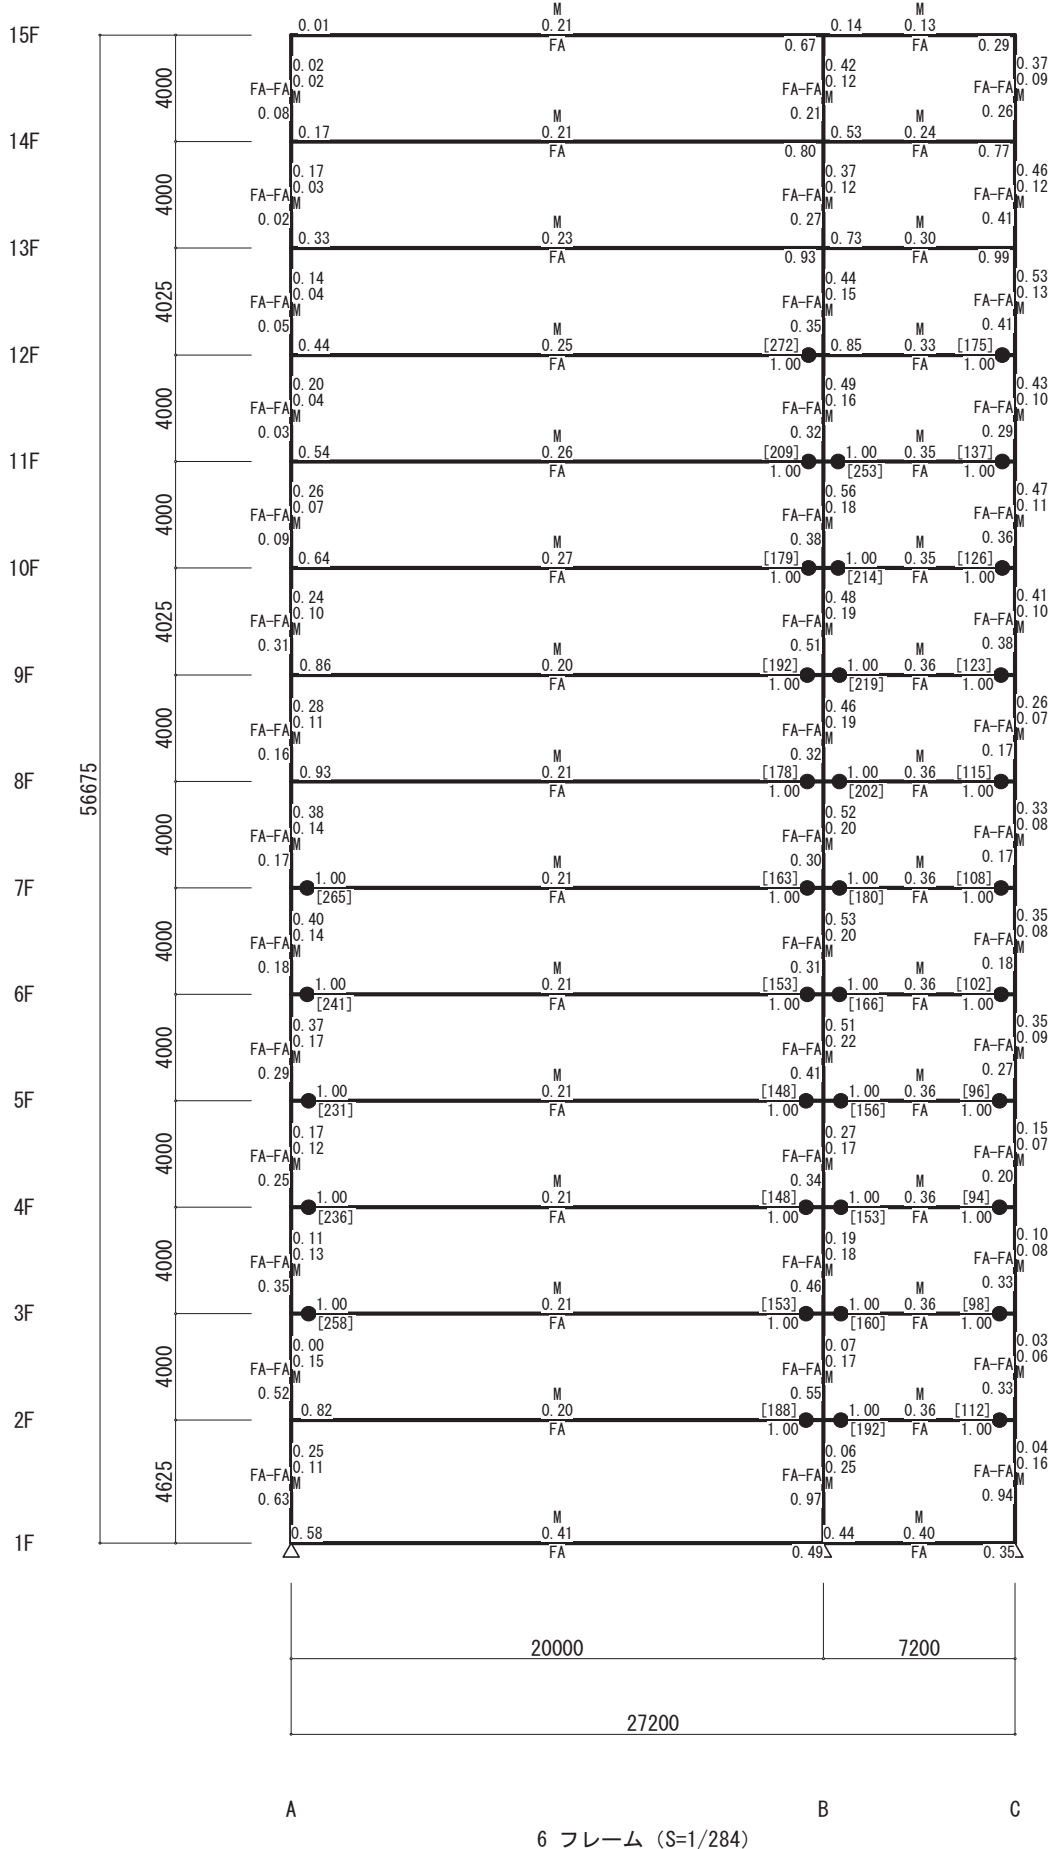


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

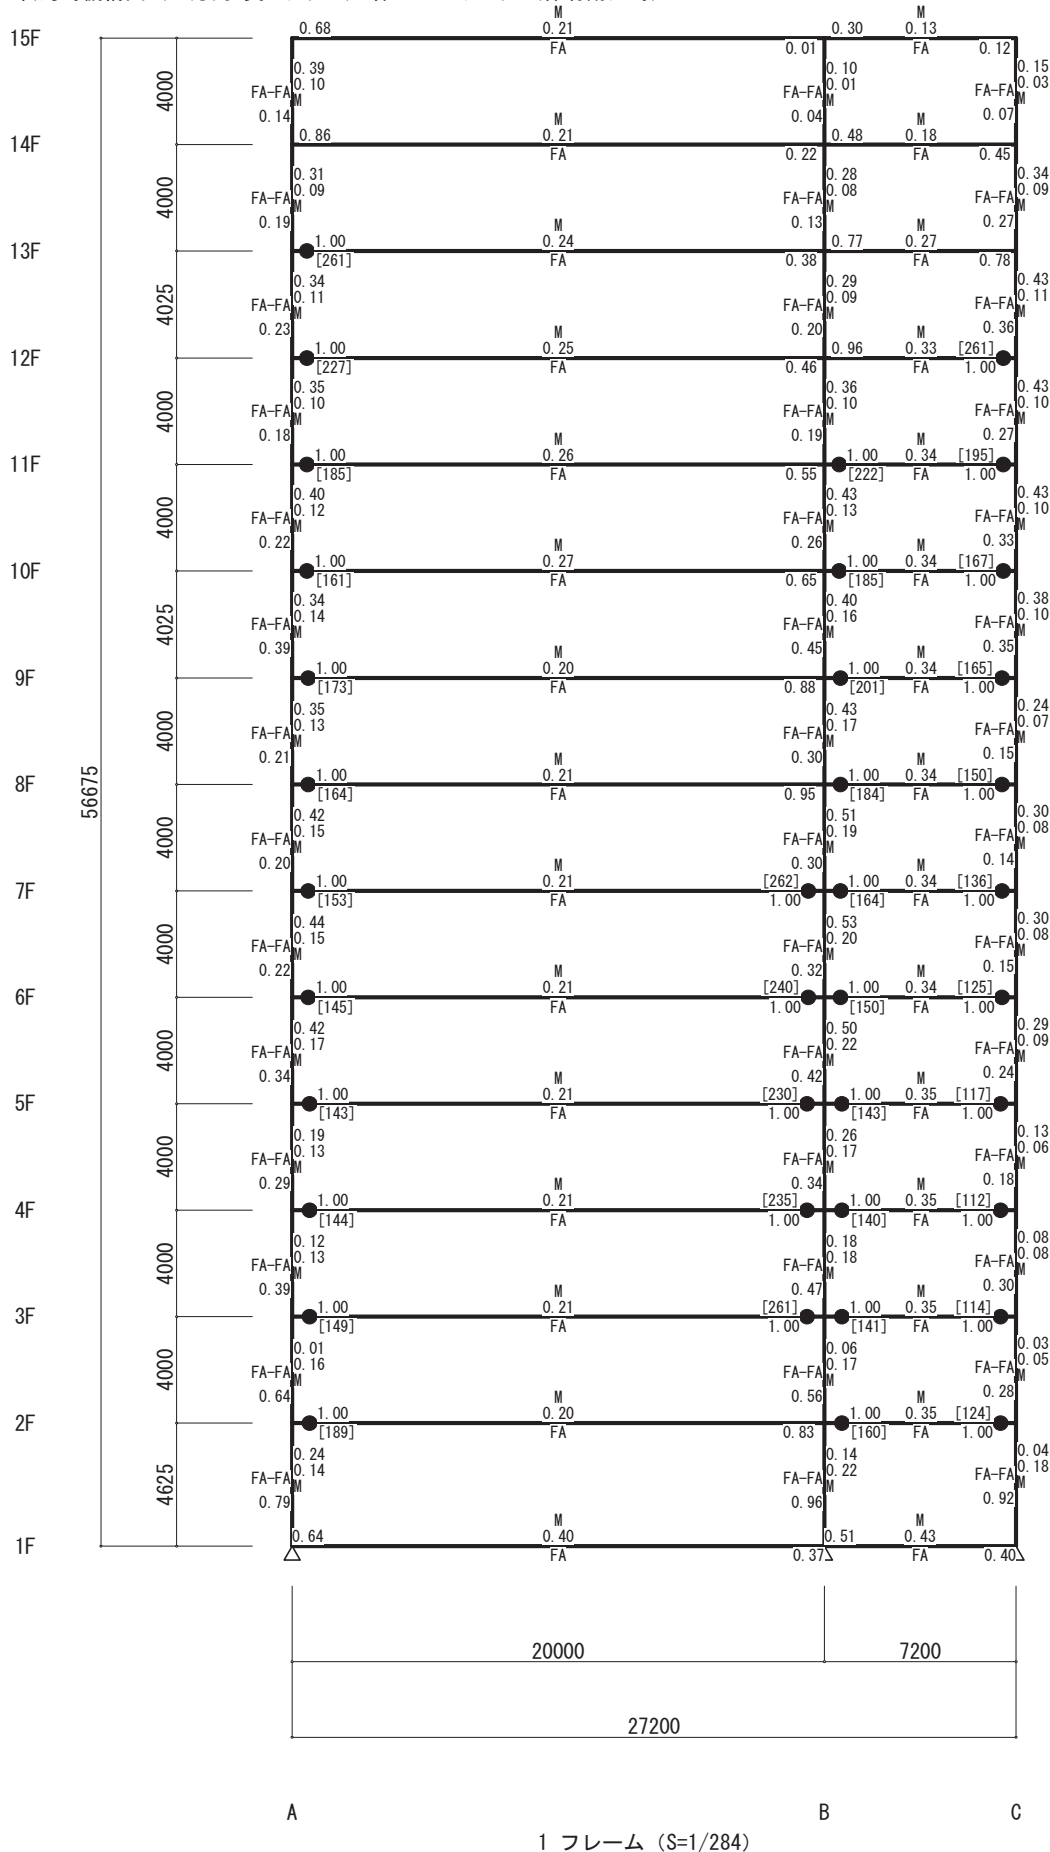


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

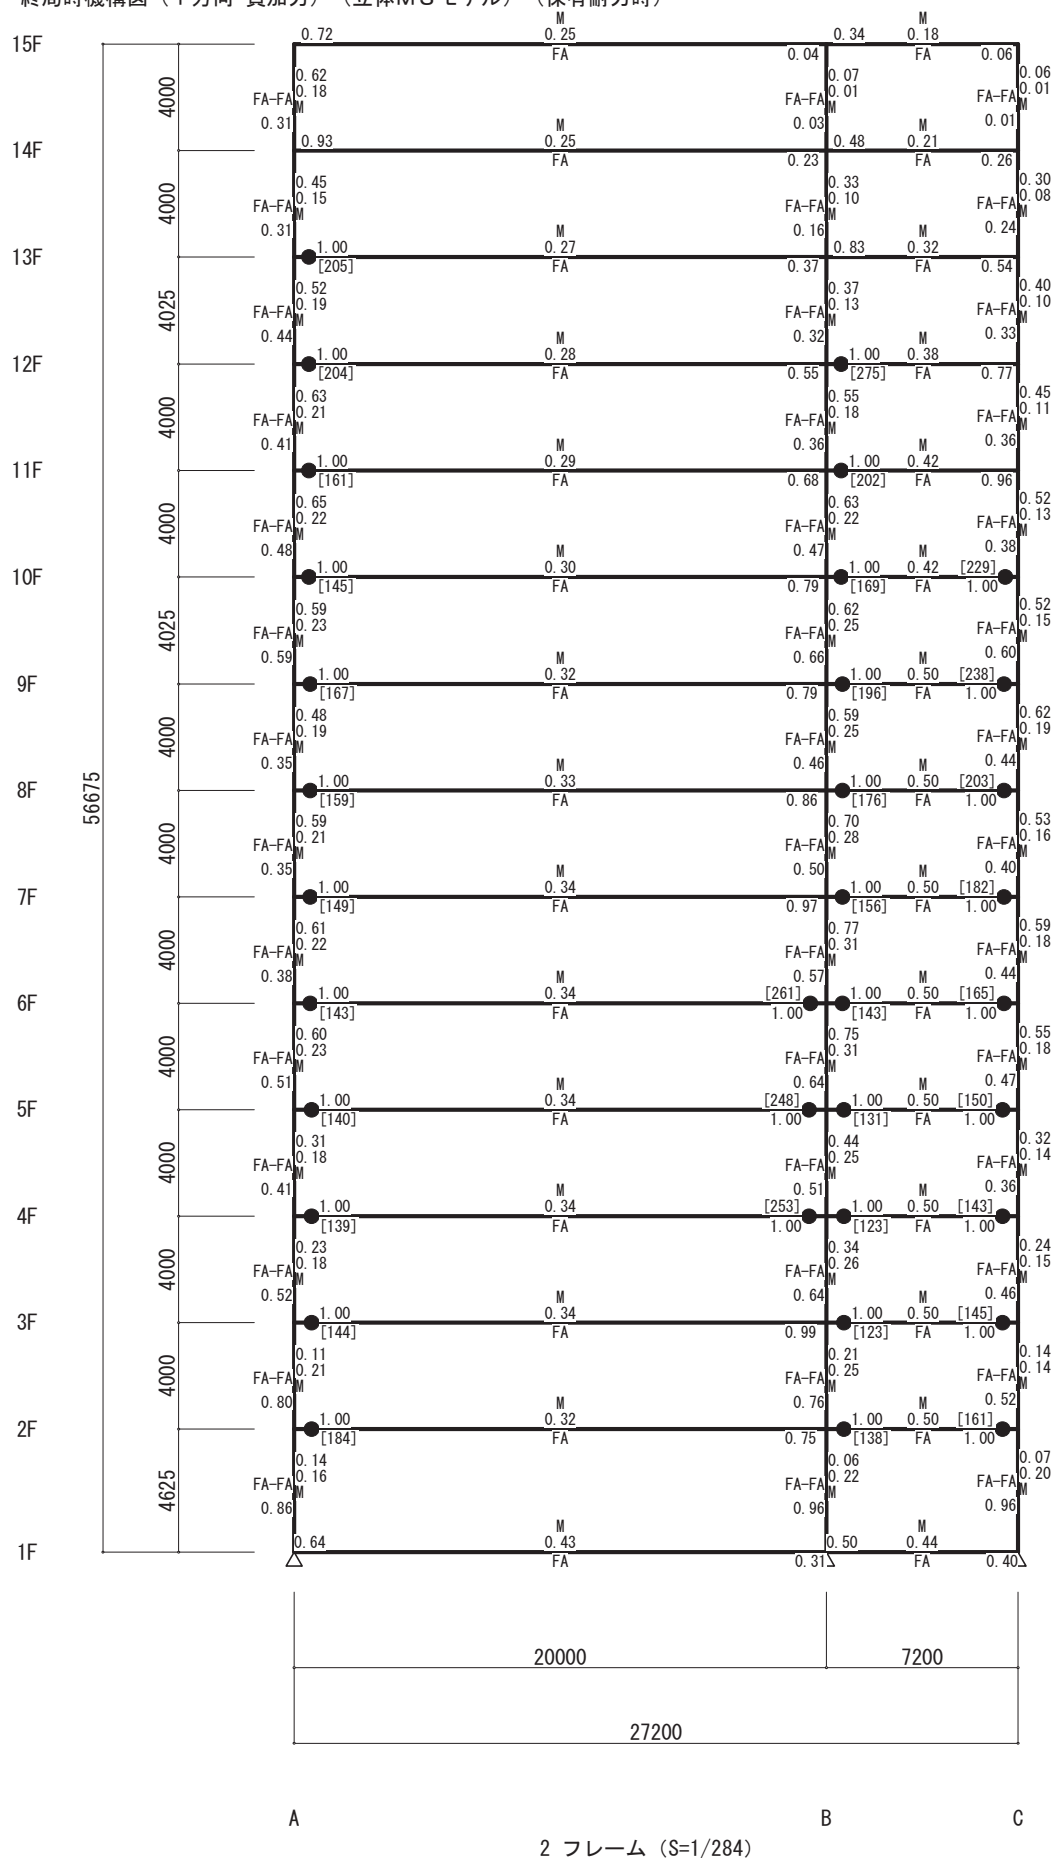


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

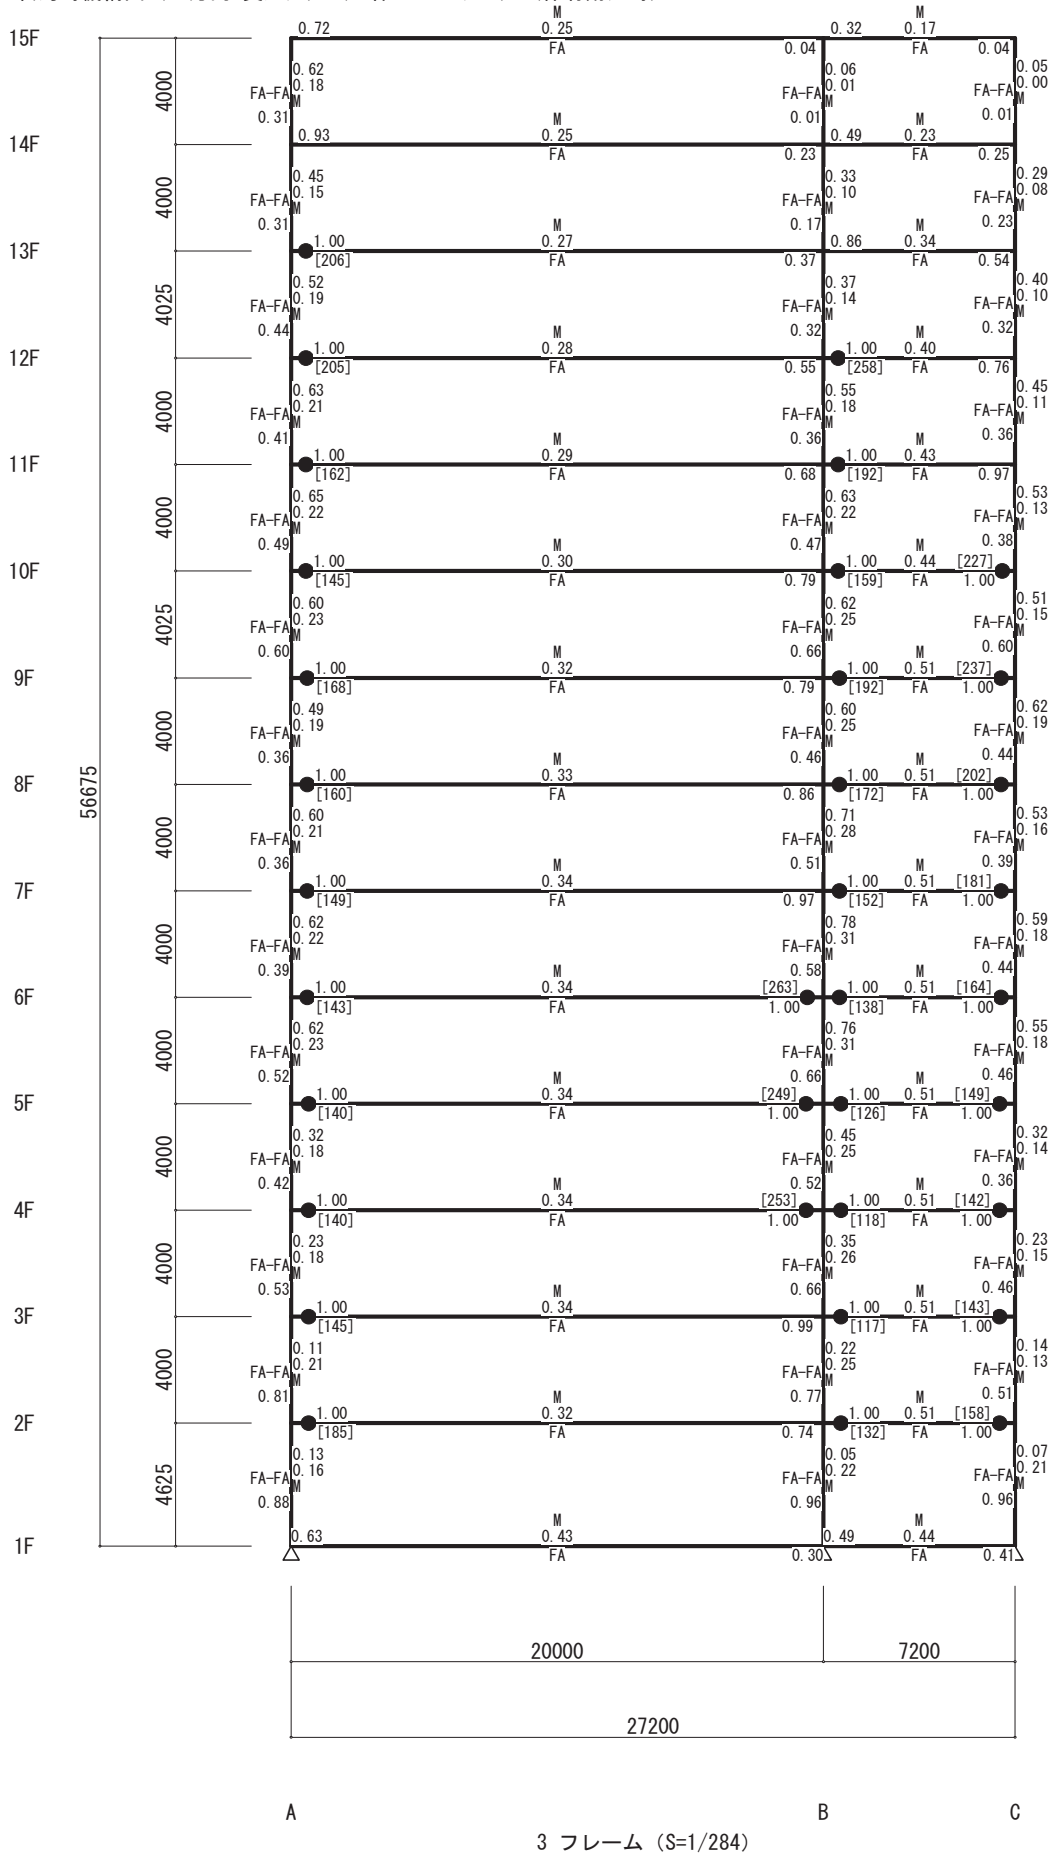


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

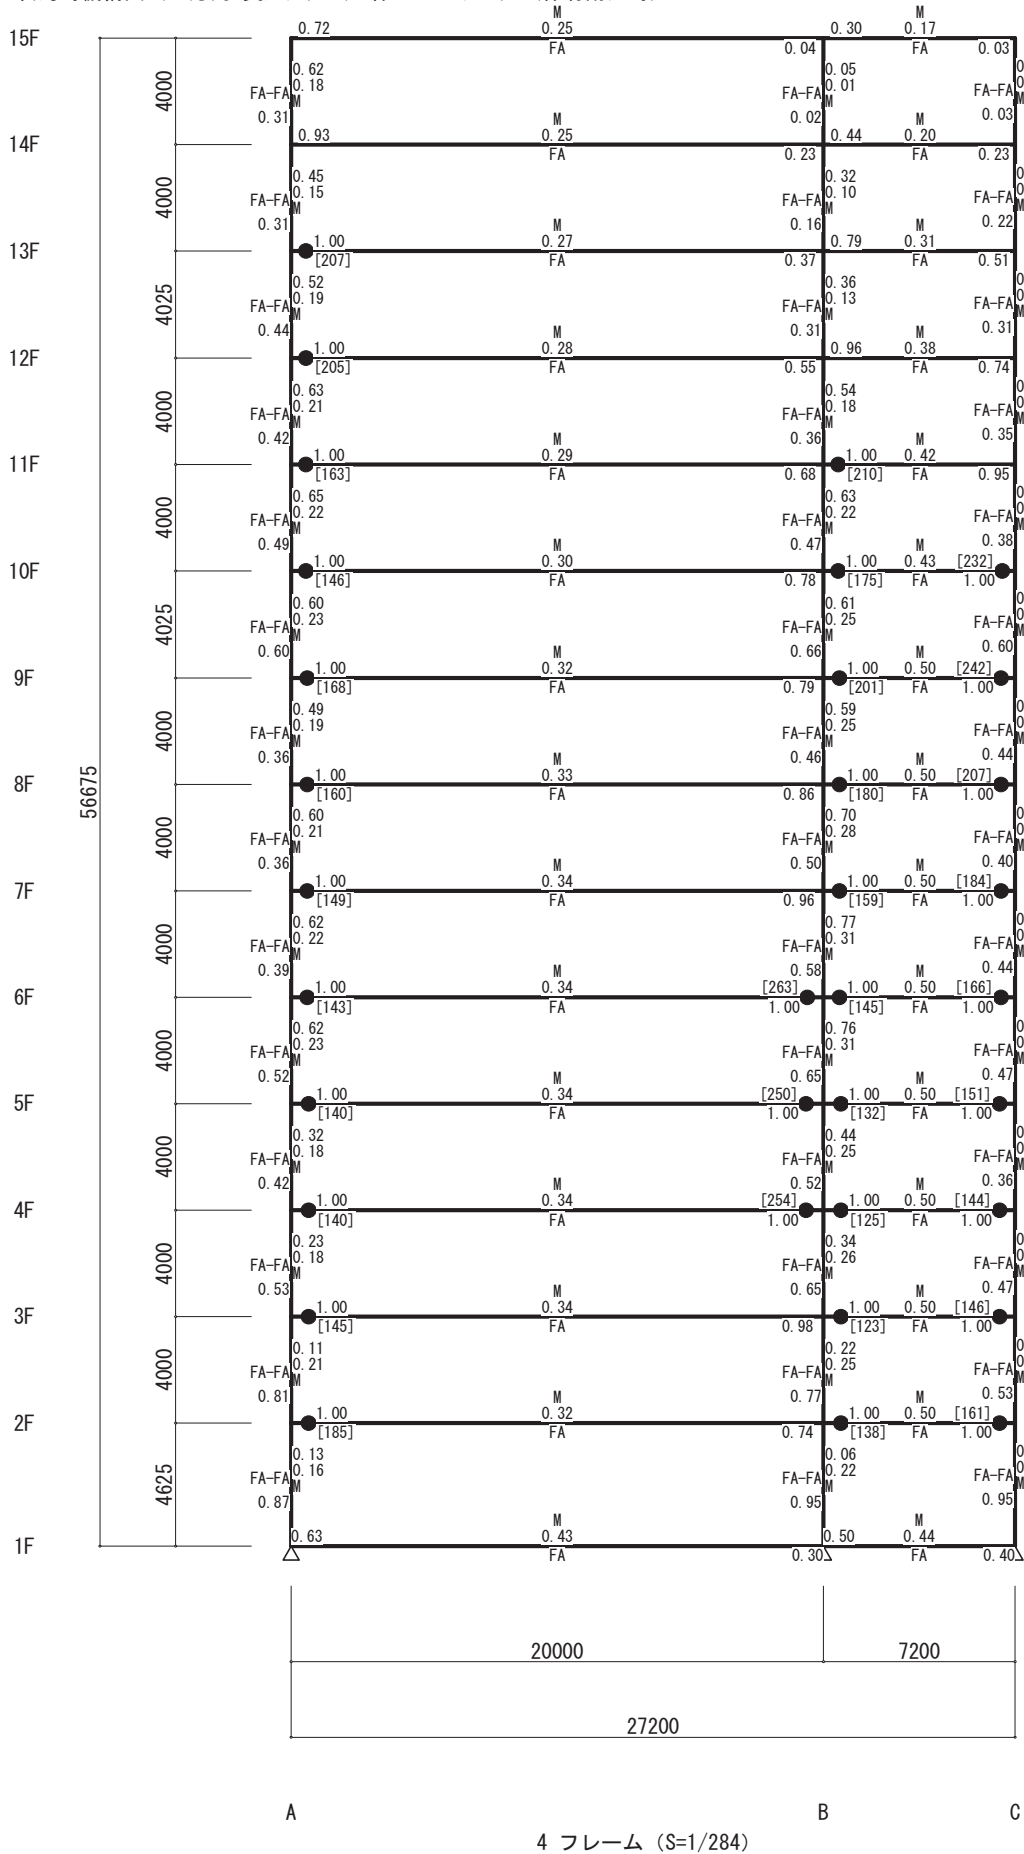

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

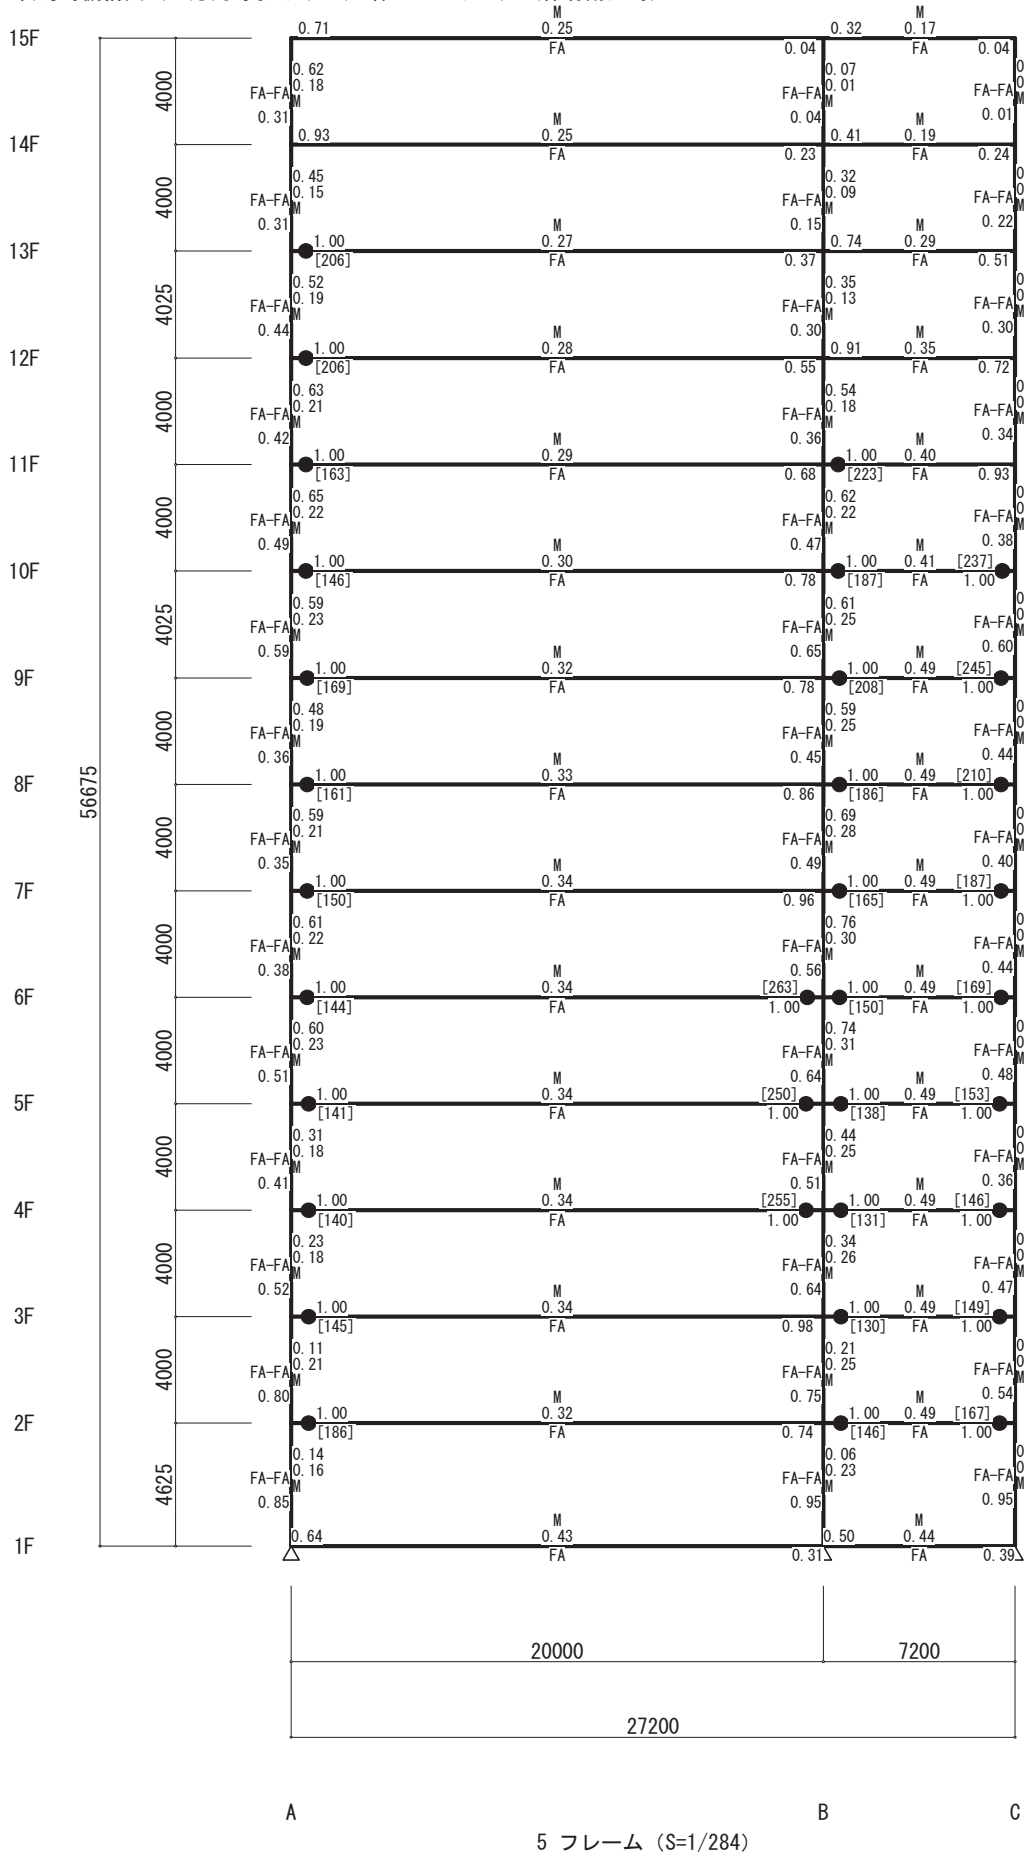

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

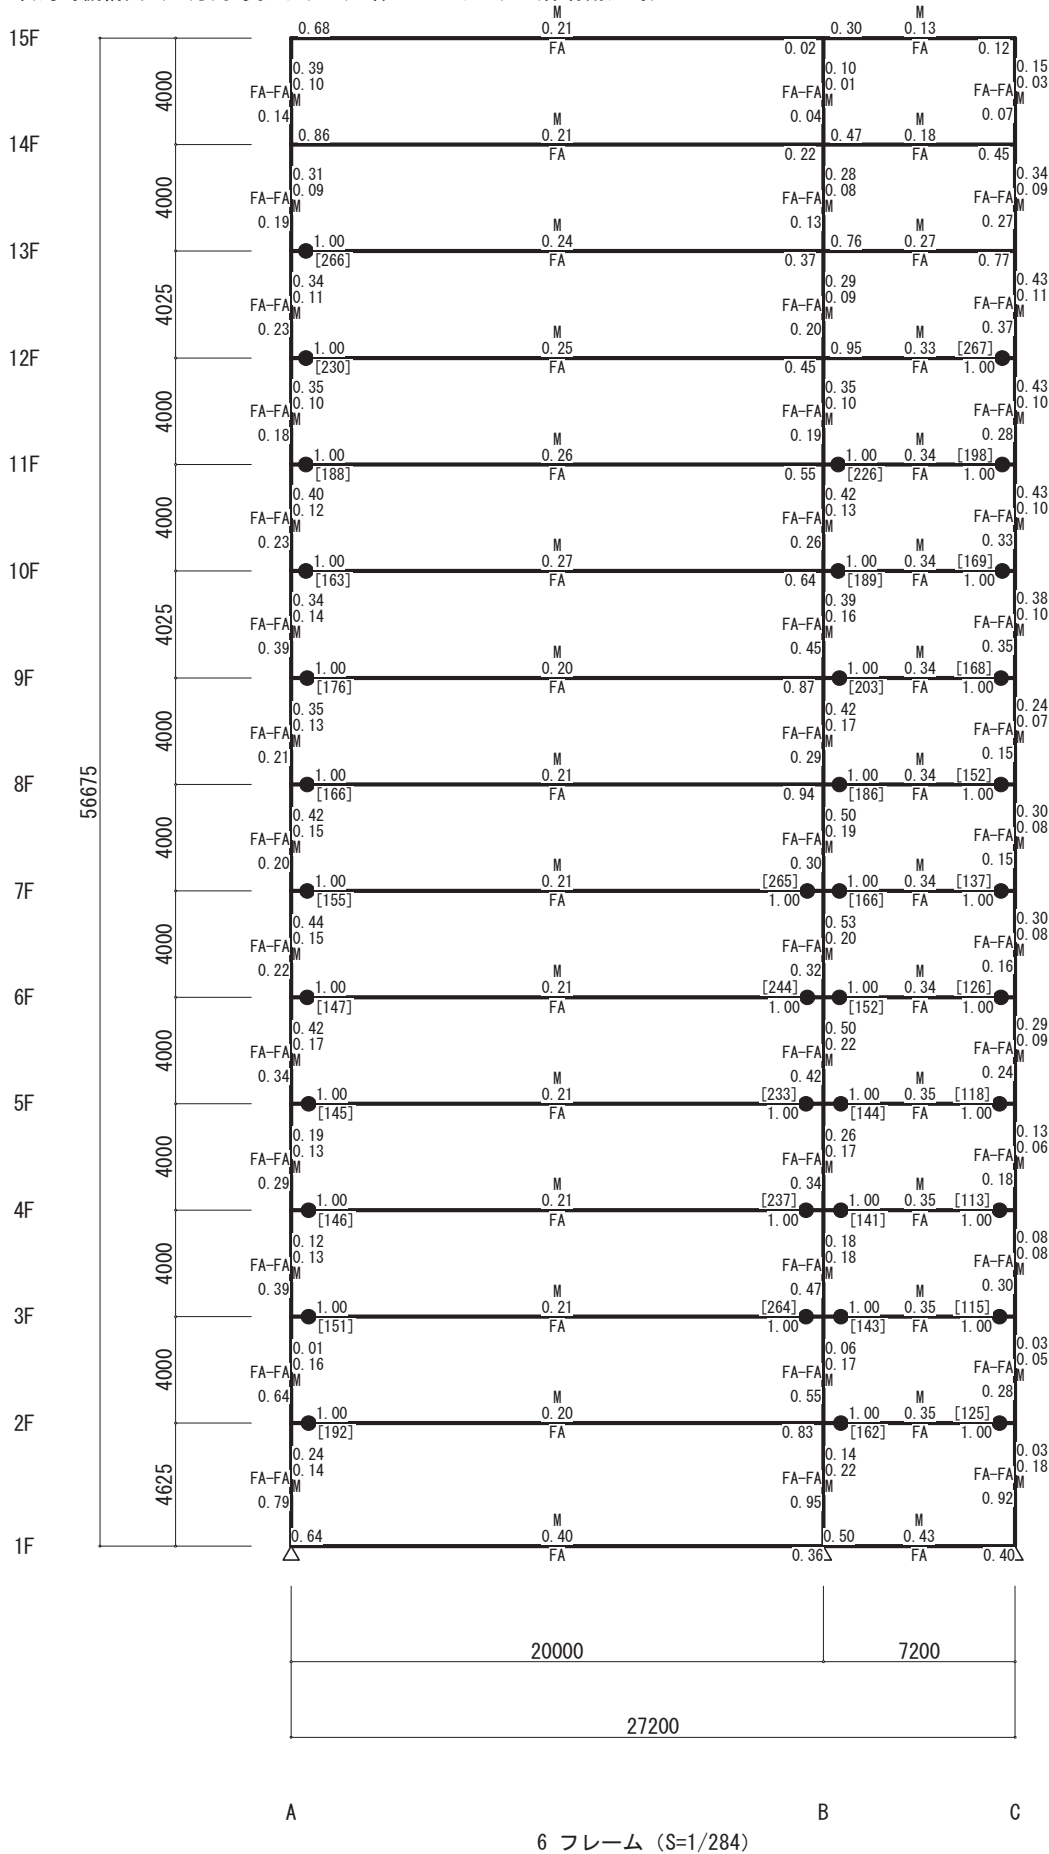

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u / F_c$	sMo / Mo	$d / t (w)$
P2			$b / t (f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo / Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d / t (w)$: ウェブの幅厚比
 $b / t (f)$: フランジの幅厚比
 横補剛 : [o] 充分 [x] 不足
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: Ho / D または ②: $2M / (Q \cdot D)$	$N / No (Ru)$	$d / t (w)$
P2	$\sigma o / F_c$	sMo / Mo	$b / t (f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u / F_c$		接合
P5	N / No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho / D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)
 σo : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N / No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)
 N / No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo / Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 $d / t (w)$: ウェブの幅厚比
 $b / t (f)$: フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u / F_c$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)
 $\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.050	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.044	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.051	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.044	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.037	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.050	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.051	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.027	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.019	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.021	----	----	----	----

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FB	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y 方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	38.316	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	43.579	5.556	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	5.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y 方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
14F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
13F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
13F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
12F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
9F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	C	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.005	----	----	----	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----

Y 方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	----

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
13F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
12F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.313	20.313	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.833	20.833	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
15F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
14F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FB	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.005	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
14F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
12F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	24.000	24.000	o	{o}	----

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.050	1.36	27.00
		2	3	FA	M	0.034	0.91	27.00
		3	4	FA	M	0.036	0.97	27.00
		4	5	FA	M	0.037	0.99	27.00
		5	6	FA	M	0.044	1.19	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.051	1.38	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.90	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.94	27.00
		4	5	FA	M	0.036	0.98	27.00
		5	6	FA	M	0.044	1.20	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.029	0.79	27.00
		2	3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		3	4	FA	M	0.020	0.55	27.00
		4	5	FA	M	0.019	0.52	27.00
		5	6	FA	M	0.027	0.73	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.044	1.19	27.00
		2	3	FA	M	0.037	0.99	27.00
		3	4	FA	M	0.036	0.97	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.050	1.36	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.044	1.19	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.97	27.00
		3	4	FA	M	0.035	0.95	27.00
		4	5	FA	M	0.034	0.91	27.00
		5	6	FA	M	0.051	1.38	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.027	0.72	27.00
		2	3	FA	M	0.019	0.52	27.00
		3	4	FA	M	0.021	0.56	27.00
		4	5	FA	M	0.019	0.52	27.00
		5	6	FA	M	0.029	0.79	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.78	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.77	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.81	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.15	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.032	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.039	1.05	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.035	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.034	0.92	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.07	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.035	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.08	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.032	0.85	27.00
		B	C	FA	M	0.039	1.05	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.14	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.005	0.15	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.005	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.005	0.14	27.00
		4	5	FA	M	0.005	0.14	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	8F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	9F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	10F	3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
2	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	15F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
5	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
6	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	9F	B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
3	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
4	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	5F	B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
5	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	15F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	38.32	4.86	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	43.58	5.56	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	5.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.43	7.00	720.0	2 [o]	o	{o}
6	15F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	14F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	A	B	FA	M	46.43	7.00	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	2000.0	7 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	15F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	15F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	4F	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	15F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	14F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FB	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	5F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	14F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	12F	6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	1F	5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FB	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FB	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FB	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FB	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
1	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	14F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	6F	B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
4	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
5	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
2	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	12F	B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
3	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
4	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
5	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	11F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
6	14F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	3F	B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		C	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
A	14F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	5F	4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
B	14F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	8F	3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.31	20.31	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.83	20.83	o	{o}
C	14F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	13F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	12F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	6F	6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		1	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	24.00	24.00	o	{o}

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / [(1 - N/NE) \cdot M_{cr}] \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	(x10 ² mm ²)
I	: 断面2次モーメント	(x10 ⁴ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	(x10 ³ mm ³)
σ _y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x , i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	(x10 mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	(x10 ³ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	(x10 ³ N)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	(x10 ⁶ N・mm)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	(x10 ³ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10 ⁶ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10 ⁶ N・mm)

X方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Z _p σ _y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	435.9 120854.4	-630.4 -164.8	22629.1 20760.3	0.96	4448.1 436212.4	0.158 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	232.0 173393.4	151.5 827.0	23563.5 22395.5	0.98	4449.5 436349.0	0.192 0.002	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	776.1 173393.4	855.7 1708.1	23563.5 22395.5	0.95	4443.9 435798.3	0.401 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	567.3 173393.4	852.7 1696.1	23563.5 22395.5	0.96	4446.8 436080.0	0.391 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	930.6 173393.4	469.8 1201.8	23563.5 22395.5	0.95	4441.2 435533.7	0.299 0.003	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	424.3 120854.4	-208.0 360.0	22629.1 20760.3	0.99	4448.2 436222.3	0.101 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	620.2 89024.2	-328.8 1125.8	21694.7 19358.7	0.97	4446.1 436016.9	0.279 0.003	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	476.2 150273.3	313.3 1734.3	23213.1 21694.7	0.97	4447.8 436175.5	0.400 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1357.3 150273.3	379.1 2039.0	23213.1 21694.7	0.94	4431.2 434553.5	0.499 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1150.3 150273.3	380.0 2042.9	23213.1 21694.7	0.95	4436.5 435074.7	0.492 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1669.4 150273.3	348.0 1889.5	23213.1 21694.7	0.94	4421.5 433605.2	0.480 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1075.7 89024.2	-276.0 1322.4	21694.7 19358.7	0.96	4438.2 435241.4	0.343 0.003	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	468.6 87921.7	-435.6 1795.3	21653.5 19773.0	0.97	4447.8 436182.7	0.418 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1049.7 148412.4	430.8 2566.5	23181.4 22123.6	0.95	4438.8 435296.8	0.600 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1936.2 148412.4	423.1 2475.5	23181.4 21888.5	0.93	4411.7 432639.5	0.614 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1732.7 148412.4	422.8 2474.3	23181.4 21888.5	0.94	4419.3 433388.8	0.606 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2254.5 148412.4	423.1 2519.3	23181.4 22123.6	0.93	4398.0 431300.4	0.635 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1885.0 87921.7	-438.9 1746.9	21653.5 19773.0	0.95	4413.7 432835.8	0.475 0.004	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	195.9 89024.2	-561.7 2239.5	21694.7 19825.9	0.98	4449.7 436364.6	0.505 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1625.4 150273.3	319.4 3157.9	23213.1 22395.5	0.94	4423.0 433750.8	0.749 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2522.1 150273.3	293.0 3176.8	23213.1 22395.5	0.93	4385.0 430016.8	0.787 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2326.6 150273.3	293.1 3177.2	23213.1 22395.5	0.93	4394.7 430968.4	0.780 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2855.1 150273.3	331.2 3169.0	23213.1 22395.5	0.92	4366.6 428219.3	0.798 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2819.5 89024.2	-548.8 2267.2	21694.7 19825.9	0.93	4368.7 428422.3	0.633 0.005	OK
10F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2196.1 150273.3	713.2 3174.9	23213.1 22395.5	0.93	4400.7 431561.3	0.768 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3106.2 150273.3	834.7 3187.8	23213.1 22395.5	0.91	4351.3 426716.5	0.804 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2921.9 150273.3	834.6 3187.7	23213.1 22395.5	0.91	4362.7 427832.0	0.797 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3460.3 150273.3	712.3 3162.0	23213.1 22395.5	0.91	4327.5 424381.9	0.814 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3757.4 89024.2	-206.4 2294.4	21694.7 19825.9	0.91	4305.5 422228.9	0.678 0.005	OK
9F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	2760.6 155488.0	1761.4 2679.0	23298.9 22123.6	0.89	4372.1 428751.8	0.670 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3687.5 135636.6	1364.0 2594.4	22946.3 22123.6	0.87	4310.9 422751.7	0.691 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3518.0 135636.6	1363.7 2594.5	22946.3 22123.6	0.88	4323.4 423977.5	0.684 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	4070.0 155488.0	1761.2 2681.2	23298.9 22123.6	0.87	4280.5 419772.7	0.720 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	4699.9 110080.9	1031.3 1830.7	22358.7 20243.1	0.84	4223.9 414226.7	0.593 0.004	OK
8F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3945.3 255117.5	1824.5 3372.1	26394.2 25067.8	0.90	5768.1 565661.4	0.678 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4275.8 187995.3	1059.3 2205.6	25805.1 25067.8	0.89	5737.2 562629.5	0.508 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4123.2 187995.3	1059.3 2205.9	25805.1 25067.8	0.89	5751.8 564059.3	0.502 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4085.5 255117.5	1821.4 3369.9	26394.2 25067.8	0.90	5755.3 564404.8	0.683 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	6294.9 204179.1	964.1 2436.9	26015.8 23803.8	0.88	5494.4 538813.5	0.636 0.005	OK
7F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5129.8 243508.1	2045.9 3177.8	26394.2 24646.5	0.88	5645.8 553666.7	0.689 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4865.8 180615.6	1374.3 2526.4	25699.8 24646.5	0.87	5675.9 556611.2	0.579 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4731.4 180615.6	1374.3 2526.4	25699.8 24646.5	0.88	5690.5 558050.0	0.574 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4105.3 243508.1	2044.8 3178.6	26394.2 24646.5	0.89	5753.5 564223.7	0.652 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	7894.2 195836.6	1230.4 2380.0	25910.5 23803.8	0.85	5236.2 513491.0	0.685 0.005	OK
6F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	6310.5 243508.1	2703.8 2889.0	26394.2 24646.5	0.84	5492.1 538593.5	0.677 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5452.7 180615.6	1927.2 2124.3	25699.8 24646.5	0.83	5606.9 549853.0	0.529 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5337.7 180615.6	1927.1 2124.4	25699.8 24646.5	0.84	5621.1 551237.5	0.524 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4124.5 243508.1	2701.6 2887.7	26394.2 24646.5	0.87	5751.7 564047.3	0.599 0.005	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	9494.4 195836.6	1836.1 2041.8	25910.5 23803.8	0.79	4919.5 482441.0	0.684 0.004	OK
5F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	7488.3 213066.1	3505.3 2171.7	26121.1 24225.2	0.85	5307.2 520458.1	0.827 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	6036.7 155051.1	2794.6 1527.7	25278.5 24225.2	0.85	5530.6 542366.6	0.664 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	5941.5 155051.1	2794.6 1527.8	25278.5 24225.2	0.85	5543.6 543637.8	0.660 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4141.8 213066.1	3503.7 2171.5	26121.1 24225.2	0.89	5750.1 563887.8	0.704 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	11094.3 167102.5	2775.8 1358.9	25489.1 22961.2	0.81	4544.7 445684.5	0.887 0.006	OK
4F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	8678.9 314417.5	4638.1 1399.0	34370.4 31791.1	0.89	8191.6 803324.1	0.748 0.006	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6623.7 218988.1	3735.3 686.9	33214.7 31791.1	0.90	8509.4 834488.6	0.594 0.004	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6548.4 218988.1	3734.6 687.0	33214.7 31791.1	0.90	8519.4 835471.7	0.592 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	4152.3 314417.5	4642.0 1396.9	34370.4 31791.1	0.93	8778.5 860879.5	0.617 0.005	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	12715.2 251125.6	3778.3 442.9	33689.2 30367.5	0.87	7319.0 717753.4	0.807 0.005	OK
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9873.5 290893.7	5854.7 216.4	34163.7 31316.6	0.90	7967.7 781361.6	0.928 0.007	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7214.0 192647.1	4944.0 -288.2	32740.1 31316.6	0.91	8426.9 826394.8	0.752 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7157.7 192647.1	4945.9 -287.7	32740.1 31316.6	0.91	8435.1 827196.3	0.750 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4164.2 290893.7	5844.7 211.4	34163.7 31316.6	0.94	8777.5 860781.5	0.754 0.007	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	14337.3 218988.1	4972.7 -596.9	33214.7 30367.5	0.89	6875.6 674269.1	1.000 0.007	OK
2F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	11067.8 290893.7	7022.9 -996.7	34163.7 31791.1	0.92	7715.0 756578.9	1.095 0.009	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7801.6 192647.1	6221.3 -1527.3	32740.1 31791.1	0.92	8337.7 817651.8	0.915 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7762.7 192647.1	6212.7 -1528.5	32740.1 31791.1	0.92	8343.8 818251.8	0.913 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4170.4 290893.7	7425.7 -1049.2	34163.7 31791.1	0.95	8777.0 860730.6	0.929 0.009	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15954.3 218988.1	5976.1 -1779.2	33214.7 30367.5	0.91	6380.7 625733.1	1.177 0.010	NG
1F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	12272.5 302966.7	7419.2 -2046.0	34288.9 33465.9	0.93	7430.8 728715.9	1.167 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8386.6 255001.0	8183.4 -2870.0	33740.3 33465.9	0.94	8242.0 808268.0	1.140 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8359.4 255001.0	8186.9 -2861.5	33740.3 33465.9	0.94	8246.6 808717.8	1.140 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	4158.7 302966.7	8691.8 -2616.8	34288.9 33465.9	0.96	8778.0 860827.2	1.068 0.010	NG
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	17552.5 277435.7	5860.4 -2598.2	34014.6 32917.3	0.93	5840.9 572799.9	1.183 0.010	NG

X 方向正加力時 B7-4M

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	582.2 126002.6	-582.6 -136.9	22745.9 22629.1	0.96	4446.6 436062.8	0.152 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	452.1 177761.5	220.9 892.0	23621.9 23329.9	0.97	4448.0 436197.9	0.214 0.002	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1006.6 177761.5	873.9 1781.1	23621.9 23329.9	0.94	4439.7 435385.8	0.423 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	802.5 177761.5	888.4 1846.7	23621.9 23329.9	0.95	4443.5 435756.6	0.431 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1163.5 177761.5	629.4 1420.0	23621.9 23329.9	0.94	4436.2 435043.9	0.352 0.003	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	542.5 126002.6	-41.8 530.2	22745.9 22629.1	0.97	4447.1 436107.6	0.140 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	829.9 103122.0	-367.2 1163.5	22161.9 21694.7	0.97	4443.0 435711.5	0.294 0.003	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	791.0 157437.7	277.9 1777.3	23329.9 22862.7	0.96	4443.7 435775.0	0.420 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1713.6 157437.7	329.6 2019.6	23329.9 22862.7	0.94	4420.0 433454.9	0.506 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1505.1 157437.7	325.4 2000.0	23329.9 22862.7	0.94	4426.9 434128.7	0.494 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	1910.8 157437.7	317.2 1950.2	23329.9 22629.1	0.94	4412.7 432737.6	0.500 0.005	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1261.4 103122.0	-297.1 1419.5	22161.9 21694.7	0.96	4433.8 434805.6	0.367 0.003	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	781.2 101845.0	-468.0 1828.0	22123.6 21888.5	0.97	4443.8 435790.4	0.436 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	1450.3 155488.0	400.9 2600.7	23298.9 22946.3	0.94	4428.5 434291.3	0.620 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2441.7 155488.0	396.9 2528.7	23298.9 22946.3	0.93	4389.0 430417.8	0.642 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2225.4 155488.0	397.1 2534.5	23298.9 22946.3	0.93	4399.4 431431.3	0.635 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	2599.3 155488.0	389.9 2547.7	23298.9 22828.8	0.93	4380.9 429620.2	0.653 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	2073.9 101845.0	-470.5 1767.4	22123.6 21888.5	0.95	4406.0 432084.8	0.479 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	610.9 103122.0	-595.8 2266.9	22161.9 21928.3	0.97	4446.3 436028.4	0.526 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2103.5 157437.7	293.2 3187.0	23329.9 23096.3	0.94	4404.8 431960.9	0.771 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3163.0 157437.7	265.2 3200.6	23329.9 23213.1	0.92	4347.7 426358.8	0.814 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2941.0 157437.7	261.0 3200.3	23329.9 23096.3	0.93	4361.5 427719.4	0.806 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3285.7 157437.7	298.2 3202.6	23329.9 23096.3	0.92	4339.5 425564.5	0.819 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3006.7 103122.0	-577.3 2304.6	22161.9 21928.3	0.94	4357.5 427327.0	0.636 0.005	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	437.6 103122.0	-260.9 2320.6	22161.9 21928.3	0.97	4448.1 436210.8	0.529 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2753.9 157437.7	669.5 3202.5	23329.9 23096.3	0.92	4372.4 428788.9	0.793 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3883.4 157437.7	792.1 3217.5	23329.9 23213.1	0.90	4295.7 421262.8	0.836 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3657.8 157437.7	792.5 3221.6	23329.9 23096.3	0.91	4313.1 422970.9	0.829 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3976.2 157437.7	669.0 3196.1	23329.9 23096.3	0.90	4288.2 420530.5	0.838 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3944.0 103122.0	-247.4 2328.3	22161.9 21928.3	0.91	4290.8 420786.3	0.676 0.006	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	262.6 119357.7	1040.8 1855.8	22593.7 21888.5	0.96	4449.4 436333.9	0.415 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3405.9 163082.0	1782.9 2718.1	23416.4 23063.9	0.88	4331.3 424757.0	0.697 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4608.4 141808.9	1383.1 2632.4	23063.9 23181.4	0.86	4232.7 415081.4	0.727 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	4379.8 141808.9	1382.3 2631.6	23063.9 23063.9	0.87	4253.7 417144.6	0.718 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4675.2 163082.0	1782.3 2719.2	23416.4 23063.9	0.86	4226.3 414459.3	0.744 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	4890.4 119357.7	1054.7 1871.4	22593.7 21888.5	0.84	4205.2 412392.3	0.593 0.005	OK
8F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4604.0 267577.3	1797.3 3352.0	26394.2 26226.5	0.90	5704.1 559377.7	0.691 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5311.9 195836.6	1034.3 2184.6	25910.5 26331.8	0.88	5624.2 551544.8	0.537 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	5099.8 195836.6	1034.3 2185.4	25910.5 26226.5	0.88	5649.3 554008.2	0.529 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4779.7 267577.3	1793.4 3350.5	26394.2 26121.1	0.90	5685.3 557537.2	0.698 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	6446.9 213066.1	938.6 2420.3	26121.1 25067.8	0.88	5472.3 536651.3	0.626 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5785.3 255117.5	2035.3 3207.6	26394.2 26121.1	0.88	5564.4 545682.1	0.706 0.006	OK
7F	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6010.5 187995.3	1364.9 2554.8	25805.1 26121.1	0.86	5534.2 542718.8	0.616 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5820.6 187995.3	1364.8 2554.7	25805.1 26121.1	0.87	5559.8 545225.3	0.609 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	4892.4 255117.5	2035.5 3208.8	26394.2 26015.8	0.89	5672.9 556321.0	0.676 0.006	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	8005.2 204179.1	1223.9 2412.7	26015.8 24857.1	0.85	5216.1 511521.5	0.681 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	6981.3 255117.5	2697.2 2897.1	26394.2 26121.1	0.84	5390.7 528644.5	0.688 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6720.3 187995.3	1917.6 2131.9	25805.1 26121.1	0.82	5431.4 532635.0	0.566 0.004	OK
6F	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6551.2 187995.3	1917.4 2132.0	25805.1 26121.1	0.82	5456.9 535138.5	0.560 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5018.6 255117.5	2690.2 2895.3	26394.2 26015.8	0.86	5658.7 554925.8	0.622 0.005	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	9572.9 204179.1	1826.3 2051.7	26015.8 24857.1	0.80	4902.5 480772.6	0.673 0.004	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	8194.6 232673.5	3537.1 2172.5	26331.8 25699.8	0.85	5181.1 508097.1	0.842 0.007	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7441.7 167102.5	2842.4 1532.4	25489.1 25910.5	0.84	5315.1 521234.2	0.711 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	7291.6 167102.5	2842.3 1532.6	25489.1 25699.8	0.84	5340.3 523702.2	0.706 0.005	OK
5F	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	5156.8 232673.5	3555.3 2174.1	26331.8 25699.8	0.88	5642.7 553356.7	0.739 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	11150.7 180615.6	2833.5 1364.4	25699.8 24646.5	0.82	4530.5 444285.4	0.867 0.006	OK
4F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	9417.2 340914.4	4666.9 1364.3	34370.4 33926.5	0.89	8056.6 790085.7	0.756 0.006	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8163.2 234232.3	3762.3 635.6	33451.9 33926.5	0.89	8279.4 811930.6	0.632 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8034.1 234232.3	3761.8 635.7	33451.9 33926.5	0.89	8300.5 814003.8	0.628 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	5292.5 340914.4	4668.5 1343.5	34370.4 33689.2	0.92	8669.7 850208.5	0.644 0.005	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	12756.3 251125.6	3800.5 390.4	33689.2 32265.6	0.88	7308.5 716715.9	0.787 0.005	OK
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	10651.8 314417.5	5888.9 187.5	34370.4 33689.2	0.91	7806.3 765531.9	0.932 0.008	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8891.2 218988.1	4981.5 -313.5	33214.7 33689.2	0.91	8153.9 799627.3	0.793 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8782.4 218988.1	4982.3 -313.1	33214.7 33689.2	0.91	8173.4 801532.8	0.790 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	5435.4 314417.5	5890.3 184.9	34370.4 33451.9	0.93	8654.2 848689.3	0.787 0.007	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	14373.8 234232.3	5041.3 -616.5	33451.9 31791.1	0.89	6865.1 673231.5	0.987 0.007	OK
2F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	11918.1 314417.5	7046.7 -1029.8	34370.4 33689.2	0.92	7517.5 737211.9	1.104 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9633.3 218988.1	6471.6 -1585.1	33214.7 33689.2	0.92	8015.0 786006.2	0.986 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9539.5 218988.1	6470.4 -1585.8	33214.7 33689.2	0.92	8033.2 787787.9	0.983 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	5584.1 314417.5	7672.5 -1126.6	34370.4 33689.2	0.94	8637.7 847064.8	0.989 0.009	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	16005.2 251125.6	6056.1 -1848.0	33689.2 31791.1	0.91	6364.3 624121.3	1.163 0.010	NG
1F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	13235.1 317074.5	7209.3 -2034.2	34370.4 34014.6	0.93	7182.7 704384.7	1.168 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	10392.0 277435.7	7809.7 -3084.3	34014.6 34151.8	0.94	7861.5 770949.7	1.159 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	10298.7 277435.7	7827.1 -3084.5	34014.6 34014.6	0.94	7881.0 772862.4	1.158 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	5725.1 317074.5	8576.8 -2827.6	34370.4 34014.6	0.95	8621.6 845485.5	1.100 0.010	NG
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	17650.0 277435.7	5831.1 -2656.8	34014.6 33465.9	0.93	5807.1 569480.5	1.175 0.010	NG

X方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	60.3 31364.6	-8.7 91.7	7515.2 7701.1	0.98	1171.3 114869.6	0.085 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	191.8 40300.1	252.7 366.3	7780.8 7754.2	0.94	1170.6 114796.1	0.321 0.003	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	223.4 40300.1	418.9 524.5	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114767.1	0.449 0.005	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	183.1 40300.1	425.5 565.3	7780.8 7754.2	0.94	1170.7 114803.3	0.480 0.005	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	282.9 38230.8	281.7 439.2	7727.7 7727.7	0.93	1169.6 114700.3	0.388 0.004	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	198.5 31364.6	76.3 210.6	7515.2 7701.1	0.95	1170.5 114790.3	0.198 0.002	OK
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	48.7 24076.5	78.8 331.4	7196.5 7621.5	0.97	1171.4 114872.4	0.282 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	349.6 40300.1	549.2 710.3	7780.8 7727.7	0.92	1168.7 114606.9	0.606 0.006	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	494.0 40300.1	869.3 956.2	7780.8 7780.8	0.89	1165.9 114337.0	0.803 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	472.1 40300.1	570.3 791.2	7780.8 7727.7	0.91	1166.4 114383.9	0.681 0.007	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	484.2 35413.5	343.7 582.7	7648.0 7674.6	0.91	1166.1 114358.3	0.521 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	498.8 24076.5	86.8 361.5	7196.5 7621.5	0.91	1165.8 114326.3	0.356 0.003	OK
12F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	485.7 39801.1	484.6 999.2	7768.4 7688.2	0.92	1166.1 114354.8	0.856 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	757.3 39801.1	619.7 1100.3	7768.4 7741.6	0.89	1158.5 113606.9	0.952 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	795.5 39801.1	483.7 982.5	7768.4 7688.2	0.89	1157.1 113475.5	0.869 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	640.0 37757.4	370.1 803.8	7714.9 7661.5	0.90	1162.2 113970.2	0.715 0.007	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	835.3 28251.0	43.5 493.1	7394.2 7581.3	0.91	1155.7 113331.7	0.506 0.004	OK
11F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	721.0 50736.0	447.7 1161.5	10228.3 10012.2	0.92	1500.2 147116.0	0.788 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	1029.1 49407.7	594.5 1255.2	10192.3 10084.3	0.89	1491.2 146236.9	0.861 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 562	1045.7 49407.7	455.0 1175.1	10192.3 10048.2	0.90	1490.6 146180.9	0.819 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	797.6 50736.0	360.5 1119.1	10228.3 9940.2	0.92	1498.2 146926.4	0.771 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1228.2 37689.7	-7.0 711.3	9796.1 9868.1	0.91	1483.7 145504.2	0.569 0.005	OK
10F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	965.2 50736.0	576.3 1175.6	10228.3 10012.2	0.90	1493.3 146444.8	0.809 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	1305.1 48130.9	692.9 1268.1	10156.3 10084.3	0.87	1480.5 145186.8	0.883 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	1294.7 48130.9	580.7 1178.1	10156.3 10012.2	0.88	1480.9 145230.7	0.833 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	947.9 50736.0	512.1 1085.7	10228.3 9940.2	0.90	1493.9 146498.8	0.755 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1614.4 36012.8	133.2 731.8	9724.1 9868.1	0.87	1465.5 143714.6	0.610 0.005	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1214.0 47534.9	720.9 1032.3	10139.0 10066.5	0.86	1484.3 145560.9	0.727 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	1579.1 47534.9	876.9 1155.9	10139.0 10102.7	0.84	1467.4 143898.3	0.822 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 558	1537.5 45155.2	726.3 1038.7	10066.5 10066.5	0.84	1469.5 144109.6	0.754 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 572	1085.2 45155.2	559.3 929.6	10066.5 9994.0	0.88	1489.2 146043.8	0.661 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	1987.0 32569.6	255.7 577.4	9559.1 9559.1	0.82	1443.2 141526.9	0.543 0.004	OK
8F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	1439.4 86336.4	778.4 1269.1	13606.8 13679.5	0.90	2440.0 239278.8	0.573 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1885.3 92942.4	1054.1 1639.8	13715.9 13752.3	0.88	2415.5 236882.5	0.735 0.007	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1894.2 82316.2	785.3 1277.4	13534.0 13679.5	0.88	2415.0 236827.9	0.604 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 583	1213.4 78570.3	512.4 922.4	13461.3 13606.8	0.90	2449.8 240247.6	0.432 0.004	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	2368.6 50028.8	129.3 485.2	12660.9 12806.4	0.86	2381.6 233559.0	0.365 0.002	OK
7F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	1686.7 82316.2	837.3 1181.1	13534.0 13534.0	0.88	2427.2 238029.2	0.552 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2199.7 86336.4	1079.1 1397.2	13606.8 13606.8	0.86	2394.4 234806.5	0.659 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	2252.2 75074.4	844.0 1187.7	13388.5 13606.8	0.85	2390.5 234428.1	0.590 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	1334.3 68747.9	601.3 967.0	13243.0 13534.0	0.89	2444.8 239749.7	0.454 0.004	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2749.2 46546.2	242.0 620.2	12515.3 12515.3	0.83	2349.5 230410.7	0.441 0.003	OK
6F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	1923.1 82316.2	1042.7 1116.6	13534.0 13534.0	0.85	2413.2 236649.5	0.536 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2505.8 86336.4	1309.5 1382.7	13606.8 13606.8	0.83	2370.6 232477.8	0.664 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	2602.2 75074.4	1049.6 1123.5	13388.5 13606.8	0.82	2362.5 231681.5	0.580 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	1442.4 68747.9	782.9 858.8	13243.0 13534.0	0.86	2439.8 239264.8	0.414 0.004	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	3119.5 46546.2	395.4 479.5	12515.3 12515.3	0.76	2313.7 226897.7	0.408 0.002	OK
5F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	2145.1 68747.9	1262.8 895.8	13243.0 13388.5	0.85	2398.3 235189.7	0.609 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	2803.4 75074.4	1472.1 1133.9	13388.5 13461.3	0.83	2344.6 229923.9	0.722 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	2945.1 68747.9	1268.6 902.5	13243.0 13388.5	0.82	2331.1 228607.5	0.663 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	681 639	1540.3 63188.6	1059.6 664.1	13097.4 13315.7	0.87	2435.0 238792.7	0.501 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	3479.9 40589.5	750.8 312.9	12224.3 12224.3	0.79	2274.5 223052.3	0.548 0.003	OK
4F	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	2371.3 107308.4	1700.0 694.6	18455.7 18621.5	0.90	4007.8 393030.5	0.509 0.004	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	3107.6 120725.2	1972.3 1001.8	18704.3 18787.2	0.88	3949.4 387302.9	0.601 0.005	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	3295.0 107308.4	1711.0 705.1	18455.7 18621.5	0.88	3932.0 385599.2	0.557 0.004	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 709	1638.2 92638.3	1436.6 397.7	18124.3 18621.5	0.92	4050.4 397204.0	0.418 0.004	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	3843.2 56237.1	1054.4 -46.0	16798.5 17130.0	0.87	3875.4 380043.0	0.471 0.003	OK
3F	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	2592.8 99569.3	2186.3 230.1	18290.0 18455.7	0.91	3991.9 391469.7	0.642 0.006	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	3413.5 107308.4	2414.8 466.9	18455.7 18621.5	0.89	3920.5 384470.1	0.730 0.006	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 738	3648.0 92638.3	2184.1 235.5	18124.3 18455.7	0.89	3896.5 382119.0	0.696 0.006	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 766	1739.0 86406.5	1962.7 0.5	17958.6 18290.0	0.93	4045.4 396720.7	0.552 0.005	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4204.8 50505.8	1578.1 -356.9	16467.1 16798.5	0.89	3833.2 375911.0	0.629 0.004	OK
2F	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	2783.0 107308.4	2511.7 -249.0	18455.7 18455.7	0.93	3977.1 390017.8	0.736 0.006	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	3708.0 115986.1	2859.7 33.8	18621.5 18621.5	0.91	3890.1 381492.8	0.856 0.007	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	3996.7 99569.3	2555.7 -232.1	18290.0 18455.7	0.91	3857.9 378334.1	0.810 0.007	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 738	1839.7 86406.5	2181.7 -520.9	17958.6 18455.7	0.94	4040.2 396209.1	0.617 0.006	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4557.5 50505.8	1857.0 -888.2	16467.1 16798.5	0.92	3788.5 371522.2	0.737 0.005	OK
1F	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	2914.5 111762.0	3933.8 -623.0	18543.2 18543.2	0.93	3966.2 388953.6	1.078 0.010	NG
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	3988.2 116966.3	3835.9 -443.7	18639.0 18639.0	0.92	3858.9 378430.1	1.106 0.010	NG
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 706	4354.0 111762.0	3794.8 -644.7	18543.2 18639.0	0.92	3814.7 374097.4	1.121 0.010	NG
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	755 723	1968.7 102343.8	3984.0 -801.7	18351.6 18543.2	0.94	4033.1 395511.4	1.046 0.010	NG
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	4921.7 80265.8	3702.1 -1232.8	17776.7 17968.4	0.92	3738.5 366620.9	1.162 0.010	NG

X方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	435.9 68293.5	-448.1 -825.5	22629.1 20760.3	0.94	4448.1 436212.4	0.196 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	582.2 120854.4	397.1 608.7	22745.9 22629.1	0.94	4446.6 436062.8	0.155 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	60.3 37255.5	19.8 19.6	7515.2 7701.1	0.96	1171.3 114869.6	0.024 0.000	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	620.2 48535.4	-395.7 -283.0	21694.7 19358.7	0.90	4446.1 436016.9	0.113 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	829.9 89024.2	223.6 189.0	22161.9 21694.7	0.91	4443.0 435711.5	0.084 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	48.7 34543.3	0.3 9.8	7196.5 7621.5	0.98	1171.4 114872.4	0.015 0.000	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	468.6 53373.8	-386.1 -343.0	21653.5 19773.0	0.91	4447.8 436182.7	0.103 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	781.2 94499.9	311.2 382.4	22123.6 21888.5	0.92	4443.8 435790.4	0.115 0.001	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	195.9 54043.1	-366.5 -315.7	21694.7 19825.9	0.94	4449.7 436364.6	0.088 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	610.9 95684.9	315.8 360.2	22161.9 21928.3	0.93	4446.3 436028.4	0.103 0.001	OK
10F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	437.6 95684.9	360.5 408.1	22161.9 21928.3	0.94	4448.1 436210.8	0.106 0.001	OK
9F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	262.6 94499.9	381.1 418.8	22593.7 21888.5	0.95	4449.4 436333.9	0.102 0.001	OK

X方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	232.0 111461.2	-821.3 -1492.9	23563.5 22395.5	0.96	4449.5 436349.0	0.335 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	452.1 157437.7	856.3 1348.1	23621.9 23329.9	0.96	4448.0 436197.9	0.310 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	191.8 39245.0	217.6 248.6	7780.8 7754.2	0.93	1170.6 114796.1	0.224 0.002	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	476.2 89024.2	-645.5 -523.2	23213.1 21694.7	0.93	4447.8 436175.5	0.158 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	791.0 131487.0	574.3 498.7	23329.9 22862.7	0.93	4443.7 435775.0	0.155 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	349.6 38230.8	178.4 174.3	7780.8 7727.7	0.91	1168.7 114606.9	0.184 0.002	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1049.7 101845.0	-636.2 -699.5	23181.4 22123.6	0.90	4438.8 435296.8	0.191 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	1450.3 135636.6	659.3 767.7	23298.9 22946.3	0.90	4428.5 434291.3	0.221 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	485.7 36794.1	181.1 183.2	7768.4 7688.2	0.89	1166.1 114354.8	0.204 0.002	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1625.4 111461.2	-609.4 -663.0	23213.1 22395.5	0.88	4423.0 433750.8	0.206 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2103.5 143587.1	668.3 751.7	23329.9 23096.3	0.89	4404.8 431960.9	0.243 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	721.0 43488.4	215.8 228.1	10228.3 10012.2	0.87	1500.2 147116.0	0.206 0.002	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2196.1 111461.2	-600.1 -646.5	23213.1 22395.5	0.86	4400.7 431561.3	0.226 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2753.9 143587.1	713.7 800.7	23329.9 23096.3	0.87	4372.4 428788.9	0.279 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	965.2 43488.4	214.5 219.2	10228.3 10012.2	0.85	1493.3 146444.8	0.223 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	2760.6 101845.0	-480.0 -609.2	23298.9 22123.6	0.85	4372.1 428751.8	0.245 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3405.9 141808.9	724.6 815.3	23416.4 23063.9	0.85	4331.3 424757.0	0.308 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1214.0 45155.2	242.5 236.1	10139.0 10066.5	0.84	1484.3 145560.9	0.259 0.002	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3945.3 144257.9	-614.7 -661.9	26394.2 25067.8	0.84	5768.1 565661.4	0.254 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4604.0 222546.3	879.9 944.5	26394.2 26226.5	0.86	5704.1 559377.7	0.315 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	1439.4 90658.6	376.2 434.1	13606.8 13679.5	0.88	2440.0 239278.8	0.263 0.002	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5129.8 125796.7	-572.2 -532.3	26394.2 24646.5	0.81	5645.8 553666.7	0.289 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5785.3 213066.1	848.1 860.6	26394.2 26121.1	0.84	5564.4 545682.1	0.346 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	1686.7 82316.2	344.0 357.3	13534.0 13534.0	0.86	2427.2 238029.2	0.251 0.002	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	6310.5 125796.7	-585.7 -549.6	26394.2 24646.5	0.78	5492.1 538593.5	0.337 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	6981.3 213066.1	888.0 890.0	26394.2 26121.1	0.82	5390.7 528644.5	0.394 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	1923.1 82316.2	343.8 362.0	13534.0 13534.0	0.85	2413.2 236649.5	0.270 0.002	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	7488.3 110665.2	-449.9 -526.3	26121.1 24225.2	0.76	5307.2 520458.1	0.381 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	8194.6 180615.6	764.0 840.1	26331.8 25699.8	0.80	5181.1 508097.1	0.437 0.002	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	2145.1 75074.4	284.4 320.7	13243.0 13388.5	0.84	2398.3 235189.7	0.274 0.001	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	8678.9 152448.5	-576.3 -660.4	34370.4 31791.1	0.78	8191.6 803324.1	0.334 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	9417.2 269914.5	905.0 977.0	34370.4 33926.5	0.82	8056.6 790085.7	0.370 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	2371.3 115986.1	349.2 402.0	18455.7 18621.5	0.87	4007.8 393030.5	0.215 0.001	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9873.5 136912.0	-560.4 -542.1	34163.7 31316.6	0.74	7967.7 781361.6	0.365 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	10651.8 251125.6	836.2 827.5	34370.4 33689.2	0.80	7806.3 765531.9	0.394 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	2592.8 107308.4	295.2 308.1	18290.0 18455.7	0.85	3991.9 391469.7	0.207 0.001	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	11067.8 152448.5	-355.1 -590.3	34163.7 31791.1	0.78	7715.0 756578.9	0.404 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	11918.1 251125.6	790.6 810.3	34370.4 33689.2	0.78	7517.5 737211.9	0.428 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	2783.0 107308.4	294.9 274.8	18455.7 18455.7	0.84	3977.1 390017.8	0.213 0.001	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	12272.5 235181.5	-477.9 -844.8	34288.9 33465.9	0.82	7430.8 728715.9	0.448 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	13235.1 277435.7	345.5 657.2	34370.4 34014.6	0.83	7182.7 704384.7	0.453 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	2914.5 111762.0	30.2 98.1	18543.2 18543.2	0.89	3966.2 388953.6	0.179 0.000	OK

X方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	776.1 111461.2	-841.1 -1517.2	23563.5 22395.5	0.94	4443.9 435798.3	0.356 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1006.6 157437.7	745.2 1212.1	23621.9 23329.9	0.94	4439.7 435385.8	0.300 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	223.4 40300.1	148.6 157.0	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114767.1	0.154 0.001	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1357.3 89024.2	-647.4 -540.8	23213.1 21694.7	0.89	4431.2 434553.5	0.194 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1713.6 131487.0	483.9 401.0	23329.9 22862.7	0.90	4420.0 433454.9	0.174 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	494.0 40300.1	127.9 122.0	7780.8 7780.8	0.89	1165.9 114337.0	0.162 0.001	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1936.2 94499.9	-668.1 -746.9	23181.4 21888.5	0.86	4411.7 432639.5	0.237 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2441.7 135636.6	535.2 624.2	23298.9 22946.3	0.88	4389.0 430417.8	0.231 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	757.3 38759.0	115.8 98.8	7768.4 7741.6	0.87	1158.5 113606.9	0.186 0.001	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2522.1 111461.2	-654.3 -723.9	23213.1 22395.5	0.86	4385.0 430016.8	0.255 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3163.0 150273.3	527.2 590.3	23329.9 23213.1	0.86	4347.7 426358.8	0.253 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	1029.1 45721.4	141.0 154.0	10192.3 10084.3	0.86	1491.2 146236.9	0.191 0.001	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3106.2 111461.2	-657.4 -719.9	23213.1 22395.5	0.84	4351.3 426716.5	0.279 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3883.4 150273.3	552.2 616.3	23329.9 23213.1	0.85	4295.7 421262.8	0.288 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	1305.1 45721.4	137.0 139.4	10156.3 10084.3	0.83	1480.5 145186.8	0.209 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3687.5 101845.0	-554.4 -698.5	22946.3 22123.6	0.83	4310.9 422751.7	0.302 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4608.4 148412.4	517.6 607.6	23063.9 23181.4	0.84	4232.7 415081.4	0.318 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	1579.1 46322.1	129.1 139.0	10139.0 10102.7	0.82	1467.4 143898.3	0.235 0.001	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4275.8 144257.9	-689.8 -846.4	25805.1 25067.8	0.84	5737.2 562629.5	0.294 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5311.9 232673.5	600.6 716.4	25910.5 26331.8	0.86	5624.2 551544.8	0.311 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1885.3 95313.7	188.7 224.2	13715.9 13752.3	0.87	2415.5 236882.5	0.218 0.001	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4865.8 125796.7	-653.9 -716.2	25699.8 24646.5	0.81	5675.9 556611.2	0.299 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6010.5 213066.1	576.0 654.1	25805.1 26121.1	0.84	5534.2 542718.8	0.328 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2199.7 86336.4	167.3 181.3	13606.8 13606.8	0.85	2394.4 234806.5	0.225 0.001	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5452.7 125796.7	-672.4 -734.3	25699.8 24646.5	0.80	5606.9 549853.0	0.325 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6720.3 213066.1	604.3 680.4	25805.1 26121.1	0.83	5431.4 532635.0	0.359 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2505.8 86336.4	165.1 181.4	13606.8 13606.8	0.84	2370.6 232477.8	0.247 0.001	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	6036.7 110665.2	-544.7 -694.1	25278.5 24225.2	0.79	5530.6 542366.6	0.347 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7441.7 195836.6	525.4 648.4	25489.1 25910.5	0.82	5315.1 521234.2	0.385 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	2803.4 78570.3	136.1 159.9	13388.5 13461.3	0.83	2344.6 229923.9	0.265 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6623.7 152448.5	-671.0 -833.5	33214.7 31791.1	0.81	8509.4 834488.6	0.287 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8163.2 269914.5	619.1 764.6	33451.9 33926.5	0.84	8279.4 811930.6	0.318 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	3107.6 125760.7	168.7 203.1	18704.3 18787.2	0.86	3949.4 387302.9	0.210 0.001	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7214.0 136912.0	-654.9 -696.6	32740.1 31316.6	0.78	8426.9 826394.8	0.294 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8891.2 251125.6	605.1 678.2	33214.7 33689.2	0.82	8153.9 799627.3	0.332 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	3413.5 115986.1	144.1 162.3	18455.7 18621.5	0.84	3920.5 384470.1	0.219 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7801.6 152448.5	-580.1 -705.5	32740.1 31791.1	0.79	8337.7 817651.8	0.311 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9633.3 251125.6	565.1 684.2	33214.7 33689.2	0.82	8015.0 786006.2	0.355 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	3708.0 115986.1	148.7 156.4	18621.5 18621.5	0.83	3890.1 381492.8	0.232 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8386.6 235181.5	-456.9 -788.0	33740.3 33465.9	0.85	8242.0 808268.0	0.328 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	10392.0 289779.9	345.6 708.6	34014.6 34151.8	0.86	7861.5 770949.7	0.376 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	3988.2 116966.3	30.4 104.9	18639.0 18639.0	0.88	3858.9 378430.1	0.237 0.000	OK

X方向負加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	425.2 120854.4	204.2 -365.0	22629.1 20760.3	0.99	4448.2 436221.6	0.102 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	929.8 173393.4	-474.3 -1210.0	23563.5 22395.5	0.95	4441.2 435535.2	0.301 0.003	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	567.3 173393.4	-853.0 -1702.6	23563.5 22395.5	0.96	4446.8 436080.0	0.393 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	777.1 173393.4	-856.2 -1715.8	23563.5 22395.5	0.95	4443.9 435796.8	0.403 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	231.5 173393.4	-155.9 -835.8	23563.5 22395.5	0.98	4449.5 436349.3	0.194 0.002	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	435.4 120854.4	627.2 160.4	22629.1 20760.3	0.96	4448.1 436212.8	0.157 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1078.1 89024.2	278.6 -1326.7	21694.7 19358.7	0.96	4438.2 435236.3	0.344 0.003	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1666.2 150273.3	-345.2 -1892.9	23213.1 21694.7	0.94	4421.7 433615.8	0.480 0.004	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1149.9 150273.3	-376.3 -2042.5	23213.1 21694.7	0.95	4436.5 435075.6	0.492 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1357.3 150273.3	-375.3 -2038.2	23213.1 21694.7	0.94	4431.2 434553.5	0.499 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	479.0 150273.3	-310.3 -1737.2	23213.1 21694.7	0.97	4447.7 436172.7	0.401 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	618.6 89024.2	331.5 -1129.9	21694.7 19358.7	0.97	4446.2 436019.0	0.280 0.003	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1886.1 87921.7	439.6 -1749.2	21653.5 19773.0	0.95	4413.7 432831.5	0.475 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2251.0 148412.4	-422.5 -2521.9	23181.4 22123.6	0.93	4398.2 431316.2	0.636 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1731.9 148412.4	-422.4 -2478.0	23181.4 21888.5	0.94	4419.4 433391.7	0.607 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1935.5 148412.4	-422.7 -2479.3	23181.4 21888.5	0.93	4411.7 432642.0	0.615 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1053.7 148412.4	-430.2 -2569.2	23181.4 22123.6	0.95	4438.7 435288.5	0.600 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	468.2 87921.7	436.2 -1797.6	21653.5 19773.0	0.97	4447.8 436183.0	0.419 0.004	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2819.3 89024.2	549.3 -2267.7	21694.7 19825.9	0.93	4368.7 428423.3	0.633 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2851.2 150273.3	-330.7 -3169.4	23213.1 22395.5	0.92	4366.8 428241.4	0.798 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2325.3 150273.3	-292.5 -3177.3	23213.1 22395.5	0.93	4394.7 430974.6	0.780 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2520.5 150273.3	-292.3 -3176.9	23213.1 22395.5	0.93	4385.0 430025.0	0.787 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1630.7 150273.3	-318.9 -3158.2	23213.1 22395.5	0.94	4422.9 433733.5	0.749 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	196.9 89024.2	562.2 -2240.0	21694.7 19825.9	0.98	4449.7 436364.2	0.506 0.005	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3756.0 89024.2	206.8 -2294.9	21694.7 19825.9	0.91	4305.6 422239.9	0.678 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3456.0 150273.3	-711.9 -3162.6	23213.1 22395.5	0.91	4327.8 424411.8	0.814 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2920.1 150273.3	-834.3 -3188.4	23213.1 22395.5	0.91	4362.8 427842.4	0.797 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3103.6 150273.3	-834.4 -3188.6	23213.1 22395.5	0.91	4351.5 426732.5	0.804 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2202.6 150273.3	-712.9 -3175.4	23213.1 22395.5	0.93	4400.4 431532.3	0.769 0.007	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	4697.2 110080.9	-1031.5 -1831.0	22358.7 20243.1	0.84	4224.2 414252.4	0.592 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	4065.3 155488.0	-1761.4 -2681.5	23298.9 22123.6	0.87	4280.9 419811.3	0.720 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3515.7 135636.6	-1363.8 -2594.8	22946.3 22123.6	0.88	4323.5 423994.1	0.684 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3683.9 135636.6	-1364.1 -2594.6	22946.3 22123.6	0.87	4311.1 422778.3	0.690 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	2768.4 155488.0	-1761.6 -2679.3	23298.9 22123.6	0.89	4371.6 428708.6	0.670 0.006	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	6290.0 204179.1	-965.2 -2436.6	26015.8 23803.8	0.88	5495.1 538882.1	0.635 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4079.7 255117.5	-1822.6 -3369.5	26394.2 25067.8	0.90	5755.9 564457.7	0.683 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4120.6 187995.3	-1060.3 -2205.6	25805.1 25067.8	0.89	5752.0 564083.1	0.502 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4271.7 187995.3	-1060.3 -2205.3	25805.1 25067.8	0.89	5737.6 562668.5	0.508 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	3954.0 255117.5	-1825.6 -3371.7	26394.2 25067.8	0.90	5767.4 565584.3	0.679 0.006	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	7887.1 195836.6	-1232.3 -2378.7	25910.5 23803.8	0.85	5237.4 513615.9	0.685 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4098.8 243508.1	-2046.7 -3177.3	26394.2 24646.5	0.89	5754.1 564283.8	0.652 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4728.4 180615.6	-1376.0 -2525.2	25699.8 24646.5	0.88	5690.9 558082.2	0.574 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4860.7 180615.6	-1376.1 -2525.2	25699.8 24646.5	0.87	5676.4 556665.9	0.578 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	5139.5 243508.1	-2047.8 -3176.5	26394.2 24646.5	0.88	5644.7 553555.0	0.689 0.006	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	9485.3 195836.6	-1838.7 -2039.7	25910.5 23803.8	0.79	4921.5 482633.5	0.684 0.004	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4117.1 243508.1	-2704.2 -2885.7	26394.2 24646.5	0.87	5752.4 564115.3	0.599 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5334.2 180615.6	-1929.5 -2122.5	25699.8 24646.5	0.84	5621.5 551279.3	0.524 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5446.9 180615.6	-1929.6 -2122.5	25699.8 24646.5	0.83	5607.7 549924.3	0.528 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	6321.1 243508.1	-2706.4 -2887.0	26394.2 24646.5	0.84	5490.6 538444.7	0.677 0.005	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	11083.5 167102.5	-2779.3 -1356.2	25489.1 22961.2	0.81	4547.5 445952.8	0.887 0.006	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4133.6 213066.1	-3507.1 -2168.8	26121.1 24225.2	0.89	5750.8 563964.1	0.704 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	5937.6 155051.1	-2797.9 -1525.3	25278.5 24225.2	0.85	5544.1 543690.7	0.660 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	6030.1 155051.1	-2797.8 -1525.1	25278.5 24225.2	0.85	5531.5 542454.6	0.664 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	7499.5 213066.1	-3508.4 -2168.9	26121.1 24225.2	0.85	5305.3 520270.9	0.828 0.007	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	12702.8 251125.6	-3782.5 -439.2	33689.2 30367.5	0.87	7322.2 718065.0	0.807 0.005	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	4143.5 314417.5	-4646.3 -1393.3	34370.4 31791.1	0.93	8779.3 860951.9	0.617 0.005	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6543.9 218988.1	-3738.6 -683.6	33214.7 31791.1	0.90	8520.0 835530.2	0.592 0.004	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6616.3 218988.1	-3739.3 -683.6	33214.7 31791.1	0.90	8510.4 834586.4	0.595 0.004	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	8690.6 314417.5	-4642.5 -1395.6	34370.4 31791.1	0.89	8189.6 803122.9	0.749 0.006	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	14323.6 218988.1	-4977.5 601.3	33214.7 30367.5	0.89	6879.6 674657.6	1.000 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4155.0 290893.7	-5849.3 -207.0	34163.7 31316.6	0.94	8778.3 860857.3	0.754 0.007	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7152.6 192647.1	-4950.2 291.8	32740.1 31316.6	0.91	8435.8 827268.3	0.751 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7205.5 192647.1	-4948.4 292.3	32740.1 31316.6	0.91	8428.1 826515.8	0.752 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	9885.7 290893.7	-5858.6 -212.0	34163.7 31316.6	0.90	7965.3 781124.3	0.928 0.008	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15939.6 218988.1	-5982.0 1784.2	33214.7 30367.5	0.91	6385.4 626197.6	1.177 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4160.8 290893.7	-7433.1 1054.3	34163.7 31791.1	0.95	8777.8 860809.7	0.930 0.009	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7757.1 192647.1	-6219.8 1533.1	32740.1 31791.1	0.92	8344.7 818337.6	0.913 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7792.3 192647.1	-6228.5 1531.9	32740.1 31791.1	0.92	8339.2 817794.6	0.915 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	11080.2 290893.7	-7026.1 1000.4	34163.7 31791.1	0.92	7712.2 756306.8	1.096 0.009	NG
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	17537.1 277435.7	-5865.4 2604.0	34014.6 32917.3	0.93	5846.3 573325.6	1.183 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	4148.6 302966.7	-8692.4 2623.5	34288.9 33465.9	0.96	8778.8 860909.9	1.068 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8353.4 255001.0	-8187.8 2868.3	33740.3 33465.9	0.94	8247.6 808817.9	1.140 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8380.0 255001.0	-8184.4 2876.9	33740.3 33465.9	0.94	8243.2 808377.3	1.140 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	12285.2 302966.7	-7415.9 2048.2	34288.9 33465.9	0.93	7427.7 728406.7	1.168 0.010	NG

X方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	561.1 126002.6	6.5 -577.0	22745.9 22629.1	0.97	4446.9 436087.0	0.151 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1155.8 177761.5	-650.7 -1414.0	23621.9 23329.9	0.94	4436.4 435062.0	0.351 0.003	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	789.9 177761.5	-869.3 -1755.0	23621.9 23329.9	0.95	4443.7 435776.7	0.410 0.004	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1016.7 177761.5	-875.0 -1777.3	23621.9 23329.9	0.94	4439.5 435365.2	0.423 0.004	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	437.2 177761.5	-227.7 -923.8	23621.9 23329.9	0.97	4448.1 436211.2	0.220 0.002	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	588.5 126002.6	587.4 148.7	22745.9 22629.1	0.96	4446.5 436055.4	0.153 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1294.9 103122.0	296.1 -1430.0	22161.9 21694.7	0.96	4432.9 434719.6	0.371 0.003	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1942.0 157437.7	-321.5 -1974.8	23329.9 22862.7	0.94	4411.5 432616.7	0.505 0.005	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1493.9 157437.7	-329.9 -2026.4	23329.9 22862.7	0.94	4427.2 434162.4	0.499 0.005	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1669.7 157437.7	-327.7 -2019.1	23329.9 22862.7	0.94	4421.5 433604.0	0.504 0.005	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	772.0 157437.7	-273.4 -1763.7	23329.9 22629.1	0.96	4444.0 435804.8	0.416 0.004	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	839.3 103122.0	369.1 -1161.5	22161.9 21694.7	0.97	4442.9 435695.9	0.294 0.003	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	2107.1 101845.0	472.6 -1765.7	22123.6 21888.5	0.95	4404.6 431945.6	0.480 0.004	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2682.8 155488.0	-386.5 -2541.7	23298.9 22946.3	0.92	4376.4 429177.2	0.654 0.006	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2219.9 155488.0	-394.1 -2528.0	23298.9 22946.3	0.93	4399.6 431455.7	0.633 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2343.0 155488.0	-396.2 -2530.6	23298.9 22946.3	0.93	4393.9 430891.8	0.638 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	1427.7 155488.0	-400.2 -2606.4	23298.9 22828.8	0.94	4429.2 434356.6	0.621 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	791.8 101845.0	469.2 -1830.3	22123.6 21888.5	0.97	4443.7 435773.6	0.437 0.004	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3039.3 103122.0	578.0 -2307.0	22161.9 21928.3	0.94	4355.5 427129.0	0.638 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3421.0 157437.7	-298.4 -3206.6	23329.9 23096.3	0.92	4330.3 424653.4	0.825 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2939.1 157437.7	-260.9 -3203.9	23329.9 23213.1	0.93	4361.6 427730.5	0.806 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3011.9 157437.7	-263.6 -3201.3	23329.9 23096.3	0.93	4357.2 427295.7	0.809 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2078.4 157437.7	-291.5 -3187.3	23329.9 23096.3	0.94	4405.8 432066.1	0.770 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	622.8 103122.0	596.8 -2268.1	22161.9 21928.3	0.97	4446.1 436013.6	0.526 0.005	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3976.0 103122.0	248.1 -2328.9	22161.9 21928.3	0.91	4288.2 420532.2	0.678 0.006	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	4162.7 157437.7	-668.1 -3195.5	23329.9 23096.3	0.90	4272.7 419006.2	0.845 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3658.1 157437.7	-791.7 -3221.5	23329.9 23213.1	0.91	4313.1 422968.3	0.828 0.008	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3681.7 157437.7	-791.5 -3219.0	23329.9 23096.3	0.90	4311.3 422794.3	0.830 0.008	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2727.4 157437.7	-669.0 -3204.1	23329.9 23096.3	0.92	4373.9 428935.0	0.793 0.007	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	450.9 103122.0	261.5 -2321.5	22161.9 21928.3	0.97	4448.0 436199.0	0.529 0.005	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	4921.6 119357.7	-1054.1 -1872.0	22593.7 21888.5	0.84	4202.1 412084.9	0.594 0.005	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4912.6 163082.0	-1781.9 -2720.2	23416.4 23063.9	0.86	4203.0 412173.9	0.753 0.007	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4382.9 141808.9	-1382.0 -2632.5	23063.9 23181.4	0.87	4253.4 417117.2	0.719 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	4357.2 141808.9	-1382.7 -2632.8	23063.9 23063.9	0.87	4255.7 417343.1	0.718 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3378.2 163082.0	-1782.3 -2718.4	23416.4 23063.9	0.88	4333.2 424945.9	0.696 0.006	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	277.0 119357.7	-1040.2 -1856.4	22593.7 21888.5	0.96	4449.3 436326.0	0.415 0.004	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	6478.0 213066.1	-938.2 -2420.8	26121.1 25067.8	0.88	5467.8 536203.5	0.628 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	5087.6 267577.3	-1793.0 -3350.8	26394.2 26226.5	0.89	5650.7 554147.5	0.708 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5095.8 195836.6	-1034.1 -2185.6	25910.5 26331.8	0.88	5649.8 554054.4	0.529 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	4992.7 195836.6	-1034.1 -2184.9	25910.5 26226.5	0.88	5661.6 555214.8	0.525 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4585.1 267577.3	-1796.9 -3352.6	26394.2 26121.1	0.90	5706.0 559571.3	0.692 0.006	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	8035.9 204179.1	-1223.9 -2413.1	26015.8 24857.1	0.85	5210.5 510971.5	0.683 0.005	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5272.4 255117.5	-2035.4 -3209.1	26394.2 26121.1	0.88	5628.9 552011.3	0.688 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5807.2 187995.3	-1364.7 -2555.0	25805.1 26121.1	0.87	5561.5 545398.7	0.609 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5622.2 187995.3	-1364.8 -2555.0	25805.1 26121.1	0.87	5585.6 547758.3	0.602 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5778.3 255117.5	-2035.3 -3207.9	26394.2 26015.8	0.88	5565.3 545772.7	0.706 0.006	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	9603.2 204179.1	-1826.6 -2051.7	26015.8 24857.1	0.80	4895.9 480122.4	0.674 0.004	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5465.7 255117.5	-2690.4 -2895.3	26394.2 26121.1	0.86	5605.3 549695.4	0.637 0.005	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6531.2 187995.3	-1917.8 -2132.0	25805.1 26121.1	0.82	5459.9 535431.1	0.559 0.004	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6268.1 187995.3	-1918.0 -2131.9	25805.1 26121.1	0.83	5498.2 539189.2	0.550 0.004	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	6984.0 255117.5	-2697.3 -2897.1	26394.2 26015.8	0.84	5390.2 528602.2	0.689 0.005	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	11180.7 180615.6	-2834.0 -1364.1	25699.8 24646.5	0.82	4522.8 443537.1	0.868 0.006	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	5665.5 232673.5	-3556.0 -2173.8	26331.8 25699.8	0.87	5580.0 547213.2	0.756 0.006	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7267.9 167102.5	-2842.8 -1532.1	25489.1 25910.5	0.84	5344.2 524088.0	0.705 0.005	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	6931.1 167102.5	-2842.9 -1532.0	25489.1 25699.8	0.84	5398.6 529424.3	0.693 0.005	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	8204.4 232673.5	-3538.4 -2172.2	26331.8 25699.8	0.85	5179.3 507918.0	0.843 0.007	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	12785.9 251125.6	-3801.4 -389.9	33689.2 32265.6	0.88	7300.8 715966.7	0.788 0.005	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	5859.3 340914.4	-4668.6 -1342.9	34370.4 33926.5	0.92	8605.8 843945.2	0.659 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8007.4 234232.3	-3762.9 -635.1	33451.9 33926.5	0.89	8304.9 814427.8	0.628 0.005	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	7598.0 234232.3	-3763.6 -635.1	33451.9 33926.5	0.89	8369.4 820759.0	0.616 0.005	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	9433.9 340914.4	-4667.6 -1363.0	34370.4 33689.2	0.89	8053.4 789772.3	0.759 0.006	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	14402.9 234232.3	-5042.3 617.4	33451.9 31791.1	0.89	6856.6 672401.0	0.988 0.007	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	6055.1 314417.5	-5895.3 -184.2	34370.4 33689.2	0.93	8582.3 841632.5	0.803 0.007	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8754.7 218988.1	-4983.6 314.3	33214.7 33689.2	0.91	8178.3 802014.7	0.789 0.006	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8276.6 218988.1	-4982.1 314.8	33214.7 33689.2	0.91	8260.6 810084.2	0.775 0.006	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	10674.1 314417.5	-5890.5 -186.7	34370.4 33451.9	0.90	7801.4 765060.5	0.935 0.008	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	16033.9 251125.6	-6049.6 1847.9	33689.2 31791.1	0.91	6355.0 623208.7	1.163 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	6248.8 314417.5	-7649.3 1127.8	34370.4 33689.2	0.94	8558.2 839271.2	1.005 0.009	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9515.1 218988.1	-6475.2 1587.4	33214.7 33689.2	0.92	8037.9 788249.2	0.983 0.008	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8977.1 218988.1	-6492.3 1587.4	33214.7 33689.2	0.92	8138.4 798107.1	0.969 0.008	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	11941.3 314417.5	-7045.0 1030.9	34370.4 33689.2	0.92	7511.9 736662.8	1.104 0.010	NG
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	17678.4 277435.7	-5821.2 2649.2	34014.6 33465.9	0.93	5797.2 568512.9	1.175 0.010	NG
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	6424.7 317074.5	-8490.7 2792.5	34370.4 34014.6	0.95	8535.7 837062.2	1.111 0.010	NG
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	10282.6 277435.7	-7830.1 3089.5	34014.6 34151.8	0.94	7884.4 773191.4	1.158 0.010	NG
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	9702.8 277435.7	-7938.2 3116.5	34014.6 34014.6	0.94	8001.4 784673.1	1.152 0.010	NG
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	13252.0 317074.5	-7205.5 2031.9	34370.4 34014.6	0.93	7178.2 703939.8	1.168 0.010	NG

X方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	225.0 31364.6	-119.2 -279.4	7515.2 7701.1	0.94	1170.3 114765.5	0.256 0.002	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	225.5 40300.1	-381.0 -493.3	7780.8 7754.2	0.93	1170.3 114765.0	0.424 0.004	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	174.0 40300.1	-396.0 -499.0	7780.8 7780.8	0.94	1170.7 114810.6	0.425 0.004	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	287.7 40300.1	-332.8 -476.5	7780.8 7754.2	0.93	1169.6 114694.3	0.417 0.004	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	157.6 38230.8	-203.3 -350.8	7727.7 7727.7	0.95	1170.9 114822.6	0.306 0.003	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	70.5 31364.6	20.0 -66.5	7515.2 7701.1	0.98	1171.3 114866.6	0.065 0.001	OK
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	539.7 24076.5	-88.6 -370.2	7196.5 7621.5	0.91	1164.8 114232.2	0.368 0.003	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	523.8 40300.1	-569.0 -782.0	7780.8 7727.7	0.90	1165.2 114269.6	0.677 0.007	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	429.1 40300.1	-859.5 -942.3	7780.8 7780.8	0.90	1167.3 114469.6	0.788 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	479.6 40300.1	-553.0 -734.9	7780.8 7727.7	0.90	1166.2 114368.1	0.636 0.006	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	316.8 35413.5	-335.6 -544.5	7648.0 7674.6	0.92	1169.2 114655.2	0.475 0.005	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	58.2 24076.5	-78.7 -331.6	7196.5 7621.5	0.97	1171.3 114870.1	0.283 0.003	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	877.7 28251.0	-42.5 -490.6	7394.2 7581.3	0.90	1154.0 113170.7	0.510 0.004	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	842.6 39801.1	-483.3 -984.5	7768.4 7688.2	0.89	1155.4 113304.5	0.875 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	692.8 39801.1	-618.3 -1102.6	7768.4 7741.6	0.90	1160.6 113814.3	0.949 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	577.7 39801.1	-482.5 -993.4	7768.4 7688.2	0.91	1163.9 114138.2	0.859 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	515.7 37757.4	-372.3 -815.5	7714.9 7661.5	0.91	1165.4 114288.3	0.713 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1272.5 37689.7	7.0 -712.6	9796.1 9868.1	0.91	1481.9 145323.6	0.574 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1083.4 50736.0	-454.1 -1175.4	10228.3 10012.2	0.90	1489.3 146050.0	0.824 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	959.2 49407.7	-592.6 -1256.5	10192.3 10084.3	0.90	1493.5 146463.5	0.857 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 562	768.4 49407.7	-446.9 -1164.2	10192.3 10048.2	0.91	1499.0 147001.0	0.793 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	732.7 50736.0	-359.5 -1115.8	10228.3 9940.2	0.92	1499.9 147088.3	0.764 0.008	OK
10F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1660.6 36012.8	-132.9 -731.8	9724.1 9868.1	0.87	1463.0 143467.7	0.615 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1317.4 50736.0	-580.6 -1178.9	10228.3 10012.2	0.88	1480.0 145134.0	0.837 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	1225.9 48130.9	-691.4 -1270.1	10156.3 10084.3	0.88	1483.8 145513.7	0.879 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	961.2 48130.9	-575.9 -1176.1	10156.3 10012.2	0.89	1493.4 146457.2	0.808 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	957.8 50736.0	-512.2 -1087.0	10228.3 9940.2	0.90	1493.6 146468.0	0.756 0.007	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2035.3 32569.6	-255.5 -577.7	9559.1 9559.1	0.82	1439.9 141210.3	0.548 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1538.8 47534.9	-726.1 -1038.8	10139.0 10066.5	0.85	1469.4 144103.1	0.756 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	1485.9 47534.9	-877.0 -1157.2	10139.0 10102.7	0.84	1472.1 144364.3	0.816 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 558	1151.4 45155.2	-720.7 -1032.6	10066.5 10066.5	0.86	1486.8 145802.4	0.721 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 572	1187.2 45155.2	-559.1 -929.3	10066.5 9994.0	0.87	1485.4 145665.9	0.669 0.006	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	2419.2 50028.8	-129.0 -485.4	12660.9 12806.4	0.86	2377.6 233167.5	0.369 0.002	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	1837.9 86336.4	-785.0 -1277.7	13606.8 13679.5	0.88	2418.4 237167.6	0.601 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1765.9 92942.4	-1053.8 -1639.6	13715.9 13752.3	0.89	2422.7 237586.9	0.728 0.007	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	1285.8 82316.2	-778.1 -1269.2	13534.0 13679.5	0.90	2446.9 239955.4	0.564 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 583	1486.7 78570.3	-512.4 -922.7	13461.3 13606.8	0.89	2437.7 239054.8	0.450 0.004	OK
7F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2802.3 46546.2	-241.7 -620.5	12515.3 12515.3	0.83	2344.7 229934.1	0.445 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	2127.6 82316.2	-843.8 -1188.0	13534.0 13534.0	0.86	2399.5 235310.6	0.582 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2049.7 86336.4	-1078.9 -1397.6	13606.8 13606.8	0.86	2404.9 235836.6	0.650 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	1430.1 75074.4	-837.1 -1181.4	13388.5 13606.8	0.88	2440.4 239322.0	0.536 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	1805.2 68747.9	-601.1 -967.0	13243.0 13534.0	0.87	2420.4 237360.1	0.485 0.004	OK
6F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	3174.9 46546.2	-395.3 -479.8	12515.3 12515.3	0.76	2308.0 226333.4	0.412 0.002	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	2409.4 82316.2	-1049.4 -1123.8	13534.0 13534.0	0.83	2378.4 233243.4	0.569 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2322.8 86336.4	-1309.3 -1382.8	13606.8 13606.8	0.84	2385.2 233906.2	0.653 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	1560.9 75074.4	-1042.5 -1116.8	13388.5 13606.8	0.86	2434.0 238689.4	0.513 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	2115.1 68747.9	-783.0 -859.1	13243.0 13534.0	0.83	2400.4 235396.2	0.458 0.004	OK
5F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	3537.5 40589.5	-750.6 -313.1	12224.3 12224.3	0.79	2267.8 222399.4	0.552 0.003	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	2686.7 68747.9	-1268.7 -902.7	13243.0 13388.5	0.83	2355.1 230959.5	0.646 0.005	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	2585.8 75074.4	-1472.0 -1134.1	13388.5 13461.3	0.84	2363.9 231819.8	0.708 0.006	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	1677.5 68747.9	-1262.8 -896.0	13243.0 13388.5	0.87	2427.7 238079.2	0.580 0.005	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	681 639	2413.4 63188.6	-1059.1 -664.0	13097.4 13315.7	0.84	2378.1 233212.4	0.559 0.005	OK
4F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	3902.7 56237.1	-1054.5 45.8	16798.5 17130.0	0.87	3868.7 379388.3	0.475 0.003	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	2969.7 107308.4	-1709.6 -705.1	18455.7 18621.5	0.88	3961.5 388492.4	0.540 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	2852.6 120725.2	-1971.8 -1001.9	18704.3 18787.2	0.88	3971.4 389460.3	0.589 0.005	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	1794.6 107308.4	-1699.3 -694.6	18455.7 18621.5	0.91	4042.6 396441.9	0.481 0.004	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 709	2718.6 92638.3	-1438.9 -398.2	18124.3 18621.5	0.89	3982.2 390520.2	0.473 0.004	OK
3F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4266.1 50505.8	-1577.6 356.9	16467.1 16798.5	0.89	3825.7 375173.5	0.633 0.004	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	3260.5 99569.3	-2188.8 -236.7	18290.0 18455.7	0.90	3935.3 385920.2	0.676 0.006	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	3120.8 107308.4	-2416.4 -467.3	18455.7 18621.5	0.90	3948.2 387185.9	0.716 0.006	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 738	1908.3 92638.3	-2188.5 -230.6	18124.3 18455.7	0.92	4036.5 395843.7	0.608 0.006	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 766	3020.6 86406.5	-1955.2 1.5	17958.6 18290.0	0.91	3957.1 388059.3	0.617 0.005	OK
2F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4620.3 50505.8	-1860.1 887.8	16467.1 16798.5	0.92	3780.1 370704.5	0.742 0.005	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	3559.2 107308.4	-2540.5 236.2	18455.7 18455.7	0.92	3905.8 383027.3	0.782 0.007	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	3380.2 115986.1	-2855.8 -32.2	18621.5 18621.5	0.91	3923.8 384791.6	0.839 0.007	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	2002.6 99569.3	-2505.3 251.0	18290.0 18455.7	0.94	4031.1 395320.2	0.695 0.006	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 738	3296.1 86406.5	-2210.0 514.6	17958.6 18455.7	0.93	3931.9 385588.4	0.703 0.006	OK
1F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	4985.5 80265.8	-3695.0 1235.7	17776.7 17968.4	0.92	3729.3 365722.7	1.164 0.010	NG
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	3896.3 111762.0	-3843.4 631.3	18543.2 18543.2	0.92	3869.4 379458.8	1.108 0.010	NG
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	3643.1 116966.3	-3870.7 441.5	18639.0 18639.0	0.92	3897.0 382169.5	1.096 0.010	NG
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 706	2073.4 111762.0	-3978.4 618.7	18543.2 18639.0	0.94	4027.0 394910.4	1.046 0.010	NG
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	755 723	3520.1 102343.8	-3878.2 825.7	18351.6 18543.2	0.93	3909.8 383420.5	1.102 0.010	NG

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	425.2 68293.5	-470.4 -861.4	22629.1 20760.3	0.94	4448.2 436221.6	0.203 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	561.1 120854.4	551.3 820.6	22745.9 22629.1	0.94	4446.9 436087.0	0.200 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	225.0 37255.5	174.8 216.1	7515.2 7701.1	0.93	1170.3 114765.5	0.202 0.002	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1078.1 48535.4	-339.3 -295.3	21694.7 19358.7	0.86	4438.2 435236.3	0.123 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1294.9 89024.2	407.6 293.1	22161.9 21694.7	0.90	4432.9 434719.6	0.143 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	539.7 34543.3	136.9 129.7	7196.5 7621.5	0.88	1164.8 114232.2	0.179 0.001	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1886.1 53373.8	-398.3 -473.9	21653.5 19773.0	0.83	4413.7 432831.5	0.187 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	2107.1 94499.9	411.6 377.8	22123.6 21888.5	0.86	4404.6 431945.6	0.177 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	877.7 33287.4	122.1 123.2	7394.2 7581.3	0.84	1154.0 113170.7	0.209 0.001	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2819.3 54043.1	-401.7 -448.9	21694.7 19825.9	0.78	4368.7 428423.3	0.226 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3039.3 95684.9	370.8 321.5	22161.9 21928.3	0.83	4355.5 427129.0	0.210 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1272.5 39486.6	124.3 120.2	9796.1 9868.1	0.82	1481.9 145323.6	0.200 0.001	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3756.0 54043.1	-423.2 -477.7	21694.7 19825.9	0.75	4305.6 422239.9	0.276 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	3976.0 95684.9	371.8 305.2	22161.9 21928.3	0.81	4288.2 420532.2	0.252 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1660.6 39486.6	107.9 96.1	9724.1 9868.1	0.81	1463.0 143467.7	0.231 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	4697.2 59794.6	-428.0 -492.1	22358.7 20243.1	0.74	4224.2 414252.4	0.321 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	4921.6 94499.9	200.1 234.0	22593.7 21888.5	0.79	4202.1 412084.9	0.269 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2035.3 32569.6	74.5 74.8	9559.1 9559.1	0.75	1439.9 141210.3	0.253 0.001	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	6290.0 98108.2	-516.0 -586.6	26015.8 23803.8	0.76	5495.1 538882.1	0.345 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	6478.0 144257.9	243.0 242.7	26121.1 25067.8	0.79	5467.8 536203.5	0.292 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	2419.2 53917.3	106.5 118.9	12660.9 12806.4	0.80	2377.6 233167.5	0.231 0.001	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	7887.1 98108.2	-512.0 -518.9	25910.5 23803.8	0.72	5237.4 513615.9	0.400 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	8035.9 134553.6	199.1 178.1	26015.8 24857.1	0.77	5210.5 510971.5	0.351 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	2802.3 46546.2	81.3 76.1	12515.3 12515.3	0.76	2344.7 229934.1	0.251 0.000	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	9485.3 98108.2	-542.9 -533.5	25910.5 23803.8	0.69	4921.5 482633.5	0.468 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	9603.2 134553.6	191.1 185.2	26015.8 24857.1	0.74	4895.9 480122.4	0.412 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	3174.9 46546.2	69.6 72.7	12515.3 12515.3	0.74	2308.0 226333.4	0.277 0.000	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	11083.5 78648.4	-496.4 -507.6	25489.1 22961.2	0.63	4547.5 445952.8	0.545 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	11180.7 125796.7	108.5 171.9	25699.8 24646.5	0.76	4522.8 443537.1	0.478 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	3537.5 40589.5	33.7 54.6	12224.3 12224.3	0.76	2267.8 222399.4	0.308 0.000	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	12702.8 112199.6	-563.0 -540.9	33689.2 30367.5	0.67	7322.2 718065.0	0.466 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	12785.9 170787.8	152.1 254.1	33689.2 32265.6	0.78	7300.8 715966.7	0.420 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	3902.7 63002.3	42.2 81.4	16798.5 17130.0	0.81	3868.7 379388.3	0.250 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	14323.6 112199.6	-569.3 -454.3	33214.7 30367.5	0.68	6879.6 674657.6	0.521 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	14402.9 152448.5	140.4 219.6	33451.9 31791.1	0.75	6856.6 672401.0	0.473 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4266.1 56237.1	22.1 55.6	16467.1 16798.5	0.81	3825.7 375173.5	0.271 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	15939.6 112199.6	-618.0 -405.0	33214.7 30367.5	0.69	6385.4 626197.6	0.580 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	16033.9 152448.5	-151.6 285.4	33689.2 31791.1	0.92	6355.0 623208.7	0.537 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	4620.3 56237.1	-81.0 55.5	16467.1 16798.5	0.95	3780.1 370704.5	0.301 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	17537.1 201893.7	-519.2 -211.4	34014.6 32917.3	0.79	5846.3 573325.6	0.583 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	17678.4 235181.5	303.3 711.2	34014.6 33465.9	0.80	5797.2 568512.9	0.597 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	4985.5 86756.6	10.3 187.8	17776.7 17968.4	0.87	3729.3 365722.7	0.323 0.001	OK

X 方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	929.8 111461.2	-854.6 -1529.6	23563.5 22395.5	0.93	4441.2 435535.2	0.363 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	1155.8 157437.7	673.2 1112.6	23621.9 23329.9	0.93	4436.4 435062.0	0.284 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	225.5 39245.0	82.5 82.6	7780.8 7754.2	0.92	1170.3 114765.0	0.095 0.001	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1666.2 89024.2	-631.0 -552.6	23213.1 21694.7	0.87	4421.7 433615.8	0.203 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1942.0 131487.0	456.2 352.8	23329.9 22862.7	0.89	4411.5 432616.7	0.178 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	523.8 38230.8	59.4 58.9	7780.8 7727.7	0.88	1165.2 114269.6	0.113 0.001	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2251.0 101845.0	-701.0 -814.8	23181.4 22123.6	0.86	4398.2 431316.2	0.263 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2682.8 135636.6	442.8 501.8	23298.9 22946.3	0.87	4376.4 429177.2	0.217 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	842.6 36794.1	49.9 43.0	7768.4 7688.2	0.86	1155.4 113304.5	0.147 0.000	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2851.2 111461.2	-710.3 -814.3	23213.1 22395.5	0.85	4366.8 428241.4	0.287 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3421.0 143587.1	395.5 430.5	23329.9 23096.3	0.85	4330.3 424653.4	0.233 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1083.4 43488.4	44.9 43.7	10228.3 10012.2	0.84	1489.3 146050.0	0.134 0.000	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3456.0 111461.2	-743.4 -841.7	23213.1 22395.5	0.83	4327.8 424411.8	0.317 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	4162.7 143587.1	383.9 413.8	23329.9 23096.3	0.84	4272.7 419006.2	0.260 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1317.4 43488.4	34.6 26.6	10228.3 10012.2	0.85	1480.0 145134.0	0.152 0.000	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	4065.3 101845.0	-682.4 -849.1	23298.9 22123.6	0.82	4280.9 419811.3	0.347 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4912.6 141808.9	262.3 352.9	23416.4 23063.9	0.84	4203.0 412173.9	0.282 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1538.8 45155.2	-11.7 0.3	10139.0 10066.5	0.91	1469.4 144103.1	0.160 0.000	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	4079.7 144257.9	-814.8 -885.0	26394.2 25067.8	0.84	5755.9 564457.7	0.291 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	5087.6 222546.3	273.2 278.4	26394.2 26226.5	0.85	5650.7 554147.5	0.235 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	1837.9 90658.6	-40.4 -34.8	13606.8 13679.5	0.87	2418.4 237167.6	0.150 0.000	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4098.8 125796.7	-794.4 -787.4	26394.2 24646.5	0.82	5754.1 564283.8	0.280 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5272.4 213066.1	241.7 232.4	26394.2 26121.1	0.85	5628.9 552011.3	0.237 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	2127.6 82316.2	-53.3 -42.6	13534.0 13534.0	0.86	2399.5 235310.6	0.176 0.000	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	4117.1 125796.7	-828.1 -804.9	26394.2 24646.5	0.82	5752.4 564115.3	0.285 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5465.7 213066.1	249.9 244.0	26394.2 26121.1	0.84	5605.3 549695.4	0.246 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	2409.4 82316.2	-63.7 -51.6	13534.0 13534.0	0.85	2378.4 233243.4	0.200 0.000	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	4133.6 110665.2	-715.4 -767.6	26121.1 24225.2	0.81	5750.8 563964.1	0.280 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	5665.5 180615.6	187.0 240.8	26331.8 25699.8	0.84	5580.0 547213.2	0.256 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	2686.7 75074.4	-61.9 -52.6	13243.0 13388.5	0.83	2355.1 230959.5	0.224 0.000	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	4143.5 152448.5	-845.5 -872.4	34370.4 31791.1	0.84	8779.3 860951.9	0.214 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	5859.3 269914.5	249.0 324.6	34370.4 33926.5	0.87	8605.8 843945.2	0.205 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	2969.7 115986.1	-73.3 -58.9	18455.7 18621.5	0.86	3961.5 388492.4	0.177 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	4155.0 136912.0	-820.6 -728.5	34163.7 31316.6	0.84	8778.3 860857.3	0.212 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	6055.1 251125.6	264.8 308.0	34370.4 33689.2	0.86	8582.3 841632.5	0.210 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	3260.5 107308.4	-67.0 -36.5	18290.0 18455.7	0.87	3935.3 385920.2	0.193 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	4160.8 152448.5	-919.5 -699.7	34163.7 31791.1	0.85	8777.8 860809.7	0.221 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	6248.8 251125.6	106.0 386.0	34370.4 33689.2	0.90	8558.2 839271.2	0.225 0.000	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	3559.2 107308.4	-91.2 -14.9	18455.7 18455.7	0.89	3905.8 383027.3	0.213 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	4148.6 235181.5	-497.6 -508.5	34288.9 33465.9	0.87	8778.8 860909.9	0.174 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	6424.7 277435.7	342.8 780.8	34370.4 34014.6	0.89	8535.7 837062.2	0.268 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	3896.3 111762.0	3.7 120.6	18543.2 18543.2	0.90	3869.4 379458.8	0.238 0.000	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	567.3 111461.2	-848.2 -1526.5	23563.5 22395.5	0.94	4446.8 436080.0	0.351 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	789.9 157437.7	741.6 1207.0	23621.9 23329.9	0.94	4443.7 435776.7	0.291 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	174.0 40300.1	150.9 159.7	7780.8 7780.8	0.94	1170.7 114810.6	0.151 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1149.9 89024.2	-639.1 -546.1	23213.1 21694.7	0.89	4436.5 435075.6	0.183 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1493.9 131487.0	492.6 397.3	23329.9 22862.7	0.90	4427.2 434162.4	0.167 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	429.1 40300.1	130.7 123.9	7780.8 7780.8	0.90	1167.3 114469.6	0.157 0.001	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1731.9 94499.9	-684.2 -781.2	23181.4 21888.5	0.87	4419.4 433391.7	0.235 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2219.9 135636.6	512.9 586.4	23298.9 22946.3	0.88	4399.6 431455.7	0.215 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	692.8 38759.0	111.7 92.6	7768.4 7741.6	0.88	1160.6 113814.3	0.175 0.001	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2325.3 111461.2	-682.1 -770.2	23213.1 22395.5	0.86	4394.7 430974.6	0.257 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2939.1 150273.3	487.0 535.6	23329.9 23213.1	0.87	4361.6 427730.5	0.233 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	959.2 45721.4	130.6 141.1	10192.3 10084.3	0.86	1493.5 146463.5	0.177 0.001	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	2920.1 111461.2	-699.6 -781.8	23213.1 22395.5	0.85	4362.8 427842.4	0.283 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3658.1 150273.3	494.0 541.2	23329.9 23213.1	0.85	4313.1 422968.3	0.264 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	1225.9 45721.4	120.9 120.6	10156.3 10084.3	0.84	1483.8 145513.7	0.190 0.001	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	3515.7 101845.0	-622.1 -774.9	22946.3 22123.6	0.83	4323.5 423994.1	0.309 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4382.9 148412.4	421.3 507.7	23063.9 23181.4	0.84	4253.4 417117.2	0.289 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	1485.9 46322.1	100.7 111.5	10139.0 10102.7	0.83	1472.1 144364.3	0.210 0.001	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	4120.6 144257.9	-755.5 -919.0	25805.1 25067.8	0.85	5752.0 564083.1	0.299 0.002	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5095.8 232673.5	491.2 596.9	25910.5 26331.8	0.87	5649.8 554054.4	0.285 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	1765.9 95313.7	144.7 174.2	13715.9 13752.3	0.88	2422.7 237586.9	0.192 0.001	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4728.4 125796.7	-727.2 -799.8	25699.8 24646.5	0.81	5690.9 558082.2	0.306 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5807.2 213066.1	457.0 527.3	25805.1 26121.1	0.85	5561.5 545398.7	0.302 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2049.7 86336.4	120.9 133.3	13606.8 13606.8	0.85	2404.9 235836.6	0.198 0.001	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5334.2 125796.7	-753.5 -819.6	25699.8 24646.5	0.80	5621.5 551279.3	0.332 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6531.2 213066.1	472.7 546.2	25805.1 26121.1	0.84	5459.9 535431.1	0.332 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	2322.8 86336.4	112.7 128.6	13606.8 13606.8	0.85	2385.2 233906.2	0.216 0.001	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	5937.6 110665.2	-631.7 -775.4	25278.5 24225.2	0.79	5544.1 543690.7	0.354 0.001	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7267.9 195836.6	393.1 518.2	25489.1 25910.5	0.83	5344.2 524088.0	0.360 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	2585.8 78570.3	85.1 108.5	13388.5 13461.3	0.84	2363.9 231819.9	0.231 0.000	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	6543.9 152448.5	-760.3 -907.4	33214.7 31791.1	0.81	8520.0 835530.2	0.292 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8007.4 269914.5	473.9 628.0	33451.9 33926.5	0.85	8304.9 814427.8	0.301 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	2852.6 125760.7	106.2 141.4	18704.3 18787.2	0.87	3971.4 389460.3	0.183 0.000	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	7152.6 136912.0	-741.1 -761.1	32740.1 31316.6	0.77	8435.8 827268.3	0.298 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8754.7 251125.6	463.1 560.8	33214.7 33689.2	0.83	8178.3 802014.7	0.317 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	3120.8 115986.1	83.7 111.2	18455.7 18621.5	0.86	3948.2 387185.9	0.193 0.000	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	7757.1 152448.5	-746.9 -752.5	32740.1 31791.1	0.78	8344.7 818337.6	0.313 0.001	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9515.1 251125.6	367.1 590.2	33214.7 33689.2	0.84	8037.9 788249.2	0.344 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	3380.2 115986.1	68.7 112.5	18621.5 18621.5	0.86	3923.8 384791.6	0.206 0.000	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	8353.4 235181.5	-473.7 -690.3	33740.3 33465.9	0.84	8247.6 808817.9	0.317 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	10282.6 289779.9	329.8 788.6	34014.6 34151.8	0.87	7884.4 773191.4	0.381 0.001	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	3643.1 116966.3	22.3 134.9	18639.0 18639.0	0.90	3897.0 382169.5	0.226 0.000	OK

Y方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	272.6 68293.5	-379.5 14.3	22629.1 20760.3	0.97	4449.3 436328.5	0.096 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	533.5 120854.4	896.0 1912.5	22745.9 22629.1	0.95	4447.2 436117.3	0.434 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	273.5 37255.5	326.7 460.4	7515.2 7701.1	0.93	1169.7 114711.8	0.403 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	469.5 48535.4	-23.6 880.3	21694.7 19358.7	0.95	4447.8 436181.8	0.214 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	908.7 89024.2	1158.0 1829.9	22161.9 21694.7	0.92	4441.6 435574.1	0.423 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	699.5 34543.3	453.3 576.2	7196.5 7621.5	0.87	1160.4 113793.4	0.535 0.005	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	616.9 53373.8	62.0 925.9	21653.5 19773.0	0.94	4446.2 436021.0	0.230 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1241.8 94499.9	1382.0 2288.0	22123.6 21888.5	0.91	4434.3 434854.8	0.530 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1202.8 33287.4	399.9 626.1	7394.2 7581.3	0.84	1138.7 111672.1	0.631 0.006	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	729.0 54043.1	-119.6 1317.4	21694.7 19825.9	0.95	4444.6 435869.6	0.321 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1572.9 95684.9	1005.5 2518.5	22161.9 21928.3	0.91	4424.7 433919.2	0.596 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1762.7 39486.6	308.2 689.4	9796.1 9868.1	0.85	1457.2 142898.4	0.585 0.005	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	813.1 54043.1	172.4 1932.7	21694.7 19825.9	0.93	4443.3 435739.4	0.453 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1923.7 95684.9	1014.1 2879.1	22161.9 21928.3	0.90	4412.2 432687.7	0.685 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2326.5 39486.6	347.1 775.2	9724.1 9868.1	0.82	1418.8 139139.5	0.689 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	863.3 59794.6	785.9 2131.5	22358.7 20243.1	0.92	4442.4 435654.9	0.489 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	2300.1 94499.9	1384.1 2809.0	22593.7 21888.5	0.88	4395.9 431091.5	0.677 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2887.2 32569.6	308.8 729.4	9559.1 9559.1	0.79	1370.2 134373.8	0.720 0.005	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	797.0 98108.2	172.6 2717.3	26015.8 23803.8	0.95	5938.0 582321.3	0.472 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	2877.2 144257.9	898.5 3527.4	26121.1 25067.8	0.91	5851.1 573792.7	0.667 0.006	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3462.6 53917.3	103.4 809.3	12660.9 12806.4	0.86	2276.5 223246.8	0.573 0.004	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	734.6 98108.2	264.1 3213.0	25910.5 23803.8	0.95	5939.1 582428.0	0.550 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3448.9 134553.6	954.9 3884.2	26015.8 24857.1	0.90	5809.9 569756.6	0.742 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4042.5 46546.2	138.0 1013.6	12515.3 12515.3	0.83	2204.7 216211.0	0.697 0.005	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	670.8 98108.2	738.7 3005.3	25910.5 23803.8	0.95	5940.1 582528.0	0.511 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3997.0 134553.6	1463.1 3719.7	26015.8 24857.1	0.88	5763.5 565202.8	0.728 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4616.6 46546.2	275.9 948.3	12515.3 12515.3	0.80	2122.8 208176.3	0.708 0.005	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	605.9 78648.4	1854.0 2410.3	25489.1 22961.2	0.92	5941.1 582620.4	0.403 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4524.7 125796.7	2485.3 3101.5	25699.8 24646.5	0.83	5712.3 560185.4	0.632 0.006	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	5183.2 40589.5	599.0 792.0	12224.3 12224.3	0.69	2031.3 199200.6	0.676 0.004	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	543.9 112199.6	2803.2 1273.8	33689.2 30367.5	0.95	8949.8 877671.8	0.317 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5042.2 170787.8	3467.0 2090.9	33689.2 32265.6	0.86	8695.8 852771.5	0.500 0.004	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	5756.4 63002.3	901.9 477.1	16798.5 17130.0	0.77	3609.4 353964.6	0.529 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	486.0 112199.6	4035.1 303.1	33214.7 30367.5	0.96	8950.4 877730.9	0.453 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	5553.5 152448.5	5016.8 1029.9	33451.9 31791.1	0.88	8641.1 847403.4	0.689 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6328.2 56237.1	1497.2 158.3	16467.1 16798.5	0.81	3509.4 344154.5	0.720 0.004	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	426.5 112199.6	6347.7 -1112.3	33214.7 30367.5	0.97	8950.9 877784.7	0.708 0.007	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6049.1 152448.5	6120.8 -505.9	33689.2 31791.1	0.91	8583.0 841704.4	0.837 0.007	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6890.2 56237.1	1599.0 -436.7	16467.1 16798.5	0.87	3401.8 333606.4	0.807 0.005	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	367.8 201893.7	8928.4 -3557.2	34014.6 32917.3	0.99	8951.4 877830.9	0.997 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	6527.6 235181.5	8537.6 -1755.0	34014.6 33465.9	0.93	8522.2 835741.8	1.111 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	7440.0 86756.6	3309.6 -581.8	17776.7 17968.4	0.88	3287.8 322419.9	1.197 0.010	NG

Y 方向正加力時 27フレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	495.3 111461.2	-341.2 -119.3	23563.5 22395.5	0.96	4447.6 436156.8	0.096 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	916.6 157437.7	1516.9 2674.5	23621.9 23329.9	0.94	4441.5 435559.6	0.608 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	274.8 39245.0	315.0 427.8	7780.8 7754.2	0.93	1169.7 114710.4	0.376 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	802.4 89024.2	108.3 1096.6	23213.1 21694.7	0.95	4443.5 435756.6	0.273 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1546.0 131487.0	1703.5 2381.9	23329.9 22862.7	0.91	4425.6 434003.7	0.559 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	721.7 38230.8	562.0 636.9	7780.8 7727.7	0.87	1159.7 113723.7	0.576 0.006	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1043.9 101845.0	618.0 1260.5	23181.4 22123.6	0.92	4438.9 435309.0	0.312 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2114.7 135636.6	2259.4 3037.8	23298.9 22946.3	0.89	4404.3 431913.6	0.710 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1306.4 36794.1	545.7 777.2	7768.4 7688.2	0.84	1132.9 111096.1	0.748 0.007	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1127.1 111461.2	866.4 2366.6	23213.1 22395.5	0.93	4437.1 435127.6	0.551 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2807.5 143587.1	2059.8 3678.5	23329.9 23096.3	0.89	4369.4 428489.6	0.873 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1919.1 43488.4	499.3 871.9	10228.3 10012.2	0.83	1447.6 141959.4	0.696 0.006	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1143.7 111461.2	1227.7 3110.2	23213.1 22395.5	0.93	4436.7 435089.8	0.707 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3575.0 143587.1	2011.9 3813.0	23329.9 23096.3	0.88	4319.2 423572.0	0.928 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2530.3 43488.4	434.7 914.8	10228.3 10012.2	0.82	1402.4 137526.1	0.782 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	1132.1 101845.0	1552.5 3137.1	23298.9 22123.6	0.92	4437.0 435116.3	0.708 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4378.9 141808.9	2547.4 3771.6	23416.4 23063.9	0.85	4253.8 417152.6	0.936 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	3142.9 45155.2	725.2 958.4	10139.0 10066.5	0.77	1344.6 131860.5	0.837 0.007	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	1063.3 144257.9	864.6 3327.0	26394.2 25067.8	0.95	5932.4 581768.5	0.576 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4840.6 222546.3	2308.6 4829.9	26394.2 26226.5	0.89	5678.6 556883.7	0.925 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	4109.2 90658.6	812.9 1745.7	13606.8 13679.5	0.84	2195.8 215332.2	0.926 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	994.8 125796.7	972.5 3951.2	26394.2 24646.5	0.94	5934.0 581925.8	0.673 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5312.0 213066.1	2334.7 4945.6	26394.2 26121.1	0.88	5624.2 551543.9	0.957 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	5076.1 82316.2	825.7 1568.5	13534.0 13534.0	0.81	2049.4 200976.0	0.923 0.008	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	927.9 125796.7	1478.5 3709.9	26394.2 24646.5	0.94	5935.5 582069.3	0.629 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5804.2 213066.1	2809.6 4839.8	26394.2 26121.1	0.87	5561.9 545438.3	0.950 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	6046.0 82316.2	1026.1 1555.9	13534.0 13534.0	0.78	1871.6 183539.6	0.973 0.008	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	862.3 110665.2	2466.5 3106.7	26121.1 24225.2	0.92	5936.8 582200.4	0.521 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6314.1 180615.6	3565.2 4286.2	26331.8 25699.8	0.83	5491.6 538543.4	0.865 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	7020.2 75074.4	1127.8 1345.0	13243.0 13388.5	0.72	1661.8 162962.4	0.961 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	796.6 152448.5	3536.1 2075.7	34370.4 31791.1	0.94	8946.3 877336.1	0.399 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	6826.8 269914.5	4773.5 3524.9	34370.4 33926.5	0.86	8481.8 831782.5	0.673 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	8011.3 115986.1	1617.1 1266.1	18455.7 18621.5	0.77	3159.9 309884.3	0.759 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	735.4 136912.0	4730.3 984.0	34163.7 31316.6	0.96	8947.3 877429.0	0.531 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7352.5 251125.6	6220.6 2235.8	34370.4 33689.2	0.88	8406.5 824395.4	0.851 0.008	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	9009.3 107308.4	2102.5 734.6	18290.0 18455.7	0.80	2914.0 285765.5	0.944 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	675.5 152448.5	7092.0 -389.9	34163.7 31791.1	0.97	8948.1 877512.8	0.792 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7890.6 251125.6	7379.0 814.1	34370.4 33689.2	0.90	8323.6 816267.4	1.001 0.009	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	10013.9 107308.4	2348.5 275.4	18455.7 18455.7	0.83	2638.7 258768.7	1.068 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	617.8 235181.5	8913.5 -2775.6	34288.9 33465.9	0.98	8948.9 877586.7	0.999 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	8444.9 277435.7	8180.6 -265.5	34370.4 34014.6	0.92	8232.1 807295.6	1.111 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	11029.0 111762.0	2401.1 68.8	18543.2 18543.2	0.84	2353.5 230800.5	1.141 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	506.0 111461.2	-358.0 -141.4	23563.5 22395.5	0.95	4447.5 436146.0	0.100 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	970.2 157437.7	1484.8 2632.0	23621.9 23329.9	0.94	4440.4 435458.1	0.600 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	272.3 40300.1	316.4 412.8	7780.8 7780.8	0.93	1169.7 114713.3	0.364 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	826.8 89024.2	100.9 1083.7	23213.1 21694.7	0.95	4443.1 435716.7	0.271 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1668.0 131487.0	1705.6 2369.0	23329.9 22862.7	0.90	4421.6 433609.9	0.560 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	760.5 40300.1	584.6 656.7	7780.8 7780.8	0.87	1158.4 113596.2	0.595 0.006	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1077.3 94499.9	610.3 1249.9	23181.4 21888.5	0.92	4438.2 435237.9	0.311 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2296.7 135636.6	2262.9 3042.7	23298.9 22946.3	0.89	4396.1 431107.5	0.717 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1391.0 38759.0	550.2 790.7	7768.4 7741.6	0.84	1127.7 110590.9	0.767 0.007	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1168.4 111461.2	850.2 2350.1	23213.1 22395.5	0.93	4436.1 435032.6	0.549 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3054.0 150273.3	2067.6 3668.6	23329.9 23213.1	0.89	4354.6 427039.0	0.879 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2074.9 45721.4	498.6 867.3	10192.3 10084.3	0.83	1437.2 140945.1	0.707 0.006	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1191.4 111461.2	1225.9 3095.9	23213.1 22395.5	0.93	4435.5 434978.1	0.706 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3880.8 150273.3	2023.8 3799.8	23329.9 23213.1	0.88	4295.9 421282.8	0.936 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	2759.2 45721.4	438.1 917.1	10156.3 10084.3	0.82	1382.2 135552.3	0.803 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	1183.3 101845.0	1553.1 3140.1	22946.3 22123.6	0.92	4435.7 434997.4	0.710 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4739.2 148412.4	2553.5 3756.1	23063.9 23181.4	0.85	4220.1 413853.9	0.947 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	3445.4 46322.1	732.2 955.5	10139.0 10102.7	0.76	1311.5 128610.9	0.860 0.007	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	1130.6 144257.9	865.3 3326.0	25805.1 25067.8	0.94	5930.7 581603.7	0.578 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5305.5 232673.5	2336.4 4816.1	25910.5 26331.8	0.89	5625.0 551620.3	0.941 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	4479.7 95313.7	821.8 1739.8	13715.9 13752.3	0.84	2143.3 210189.1	0.947 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1079.1 125796.7	973.6 3950.4	25699.8 24646.5	0.94	5932.0 581730.7	0.675 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5871.9 213066.1	2374.1 4909.2	25805.1 26121.1	0.88	5552.9 544556.4	0.972 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	5513.3 86336.4	851.6 1559.5	13606.8 13606.8	0.80	1973.1 193492.9	0.947 0.008	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1027.9 125796.7	1479.7 3708.7	25699.8 24646.5	0.94	5933.2 581851.1	0.631 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6441.1 213066.1	2837.9 4796.3	25805.1 26121.1	0.86	5473.2 536735.7	0.966 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	6551.4 86336.4	1068.8 1528.5	13606.8 13606.8	0.77	1766.6 173247.7	0.994 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	977.0 110665.2	2464.3 3106.0	25278.5 24225.2	0.92	5934.4 581965.1	0.523 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7013.0 195836.6	3559.1 4259.0	25489.1 25910.5	0.83	5385.6 528148.8	0.889 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	7594.1 78570.3	1103.3 1308.4	13388.5 13461.3	0.71	1528.0 149843.2	0.985 0.009	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	926.5 152448.5	3537.1 2077.7	33214.7 31791.1	0.94	8944.1 877114.3	0.402 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	7580.5 269914.5	4774.0 3527.2	33451.9 33926.5	0.85	8372.1 821021.6	0.695 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	8651.9 125760.7	1625.5 1296.0	18704.3 18787.2	0.76	3005.4 294728.5	0.789 0.006	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	880.5 136912.0	4730.4 982.8	32740.1 31316.6	0.95	8944.9 877196.6	0.534 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8154.2 251125.6	6202.5 2231.4	33214.7 33689.2	0.88	8280.9 812077.3	0.874 0.008	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	9713.3 115986.1	2085.7 726.6	18455.7 18621.5	0.80	2723.2 267052.0	0.974 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	835.0 152448.5	7092.8 -390.0	32740.1 31791.1	0.97	8945.7 877274.1	0.795 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8731.4 251125.6	7312.9 835.1	33214.7 33689.2	0.90	8182.4 802417.8	1.021 0.009	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	10779.8 115986.1	2259.7 303.3	18621.5 18621.5	0.83	2423.5 237665.3	1.083 0.010	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	791.4 235181.5	8902.7 -2774.8	33740.3 33465.9	0.98	8946.4 877344.3	1.001 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	9313.1 289779.9	8018.7 -187.2	34014.6 34151.8	0.91	8076.3 792018.0	1.118 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	11855.3 116966.3	2168.9 178.7	18639.0 18639.0	0.83	2121.3 208031.3	1.125 0.010	NG

Y 方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	507.0 111461.2	-357.8 -143.2	23563.5 22395.5	0.95	4447.4 436145.0	0.100 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	967.9 157437.7	1504.8 2657.1	23621.9 23329.9	0.94	4440.5 435462.5	0.605 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	303.2 39245.0	317.7 431.5	7780.8 7754.2	0.92	1169.3 114673.9	0.382 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	828.1 89024.2	102.6 1082.2	23213.1 21694.7	0.95	4443.1 435714.6	0.271 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1654.0 131487.0	1712.2 2376.0	23329.9 22862.7	0.90	4422.1 433656.5	0.561 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	763.9 38230.8	564.0 637.6	7780.8 7727.7	0.87	1158.2 113584.9	0.580 0.006	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1078.9 94499.9	610.8 1246.6	23181.4 21888.5	0.92	4438.2 435234.5	0.310 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2277.8 135636.6	2266.2 3041.5	23298.9 22946.3	0.89	4397.0 431194.1	0.716 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1359.9 36794.1	545.3 776.5	7768.4 7688.2	0.84	1129.6 110780.0	0.753 0.007	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1170.5 111461.2	848.8 2346.0	23213.1 22395.5	0.93	4436.0 435027.6	0.548 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3025.6 143587.1	2070.0 3669.3	23329.9 23096.3	0.89	4356.4 427212.8	0.878 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 562	1996.7 44583.9	498.1 868.6	10192.3 10048.2	0.83	1442.5 141463.8	0.701 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1194.2 111461.2	1226.8 3092.1	23213.1 22395.5	0.93	4435.5 434971.3	0.705 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3842.3 143587.1	2025.4 3801.3	23329.9 23096.3	0.87	4298.9 421581.3	0.934 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2634.0 43488.4	433.8 912.6	10156.3 10012.2	0.82	1393.5 136653.1	0.790 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	1186.8 101845.0	1552.5 3139.6	22946.3 22123.6	0.92	4435.7 434989.0	0.710 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	4690.6 141808.9	2554.0 3758.5	23063.9 23063.9	0.85	4224.8 414314.6	0.943 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 558	3272.3 45155.2	726.0 955.7	10066.5 10066.5	0.76	1330.8 130507.1	0.846 0.007	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	1134.2 144257.9	866.2 3326.5	25805.1 25067.8	0.94	5930.6 581594.6	0.578 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	5247.0 222546.3	2335.5 4820.5	25910.5 26226.5	0.89	5632.0 552309.7	0.938 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	4272.0 90658.6	814.5 1740.4	13534.0 13679.5	0.84	2173.3 213127.4	0.936 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1083.2 125796.7	974.6 3949.3	25699.8 24646.5	0.94	5931.9 581720.9	0.675 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5802.9 213066.1	2371.8 4914.9	25805.1 26121.1	0.88	5562.1 545454.4	0.971 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	5272.8 86336.4	834.3 1562.1	13388.5 13606.8	0.81	2015.8 197685.6	0.939 0.008	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1032.4 125796.7	1481.0 3707.7	25699.8 24646.5	0.94	5933.1 581840.7	0.631 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6361.0 213066.1	2837.6 4802.9	25805.1 26121.1	0.86	5484.8 537880.0	0.965 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	6274.5 86336.4	1041.9 1541.9	13388.5 13606.8	0.77	1825.2 178988.4	0.989 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	982.0 110665.2	2462.1 3105.2	25278.5 24225.2	0.92	5934.3 581954.1	0.523 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	6921.0 180615.6	3559.2 4263.5	25489.1 25699.8	0.82	5400.2 529579.8	0.883 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	7276.7 75074.4	1115.1 1326.9	13243.0 13388.5	0.71	1602.0 157101.3	0.973 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	932.1 152448.5	3537.9 2079.7	33214.7 31791.1	0.94	8944.0 877104.1	0.402 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	7476.1 269914.5	4777.0 3531.9	33451.9 33926.5	0.86	8388.0 822579.1	0.693 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	8293.4 115986.1	1617.8 1275.2	18455.7 18621.5	0.76	3093.4 303354.6	0.774 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	886.5 136912.0	4731.2 981.8	32740.1 31316.6	0.95	8944.8 877186.2	0.534 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8036.8 251125.6	6207.9 2233.0	33214.7 33689.2	0.88	8300.1 813959.7	0.871 0.008	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 738	9312.9 107308.4	2093.1 728.3	18124.3 18455.7	0.80	2833.5 277868.0	0.963 0.008	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	841.2 152448.5	7091.1 -390.4	32740.1 31791.1	0.96	8945.6 877263.7	0.795 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8600.3 251125.6	7323.1 834.1	33214.7 33689.2	0.90	8205.3 804669.7	1.019 0.009	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	10333.1 107308.4	2309.5 283.7	18290.0 18455.7	0.83	2549.0 249974.6	1.081 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	797.5 235181.5	8902.3 -2773.1	33740.3 33465.9	0.98	8946.3 877334.8	1.002 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	9167.4 277435.7	8045.8 -195.1	34014.6 34014.6	0.91	8103.5 794685.2	1.116 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 706	11355.1 116966.3	2310.2 110.2	18543.2 18639.0	0.84	2261.9 221813.4	1.136 0.010	NG

Y方向正加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	491.0 111461.2	-343.1 -126.7	23563.5 22395.5	0.95	4447.6 436161.1	0.096 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	910.6 157437.7	1539.6 2705.0	23621.9 23329.9	0.94	4441.6 435570.6	0.614 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	293.1 38230.8	320.6 454.7	7727.7 7727.7	0.93	1169.5 114687.2	0.400 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	792.5 89024.2	111.7 1089.9	23213.1 21694.7	0.95	4443.6 435772.6	0.271 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	1527.3 120854.4	1711.3 2382.5	23329.9 22629.1	0.90	4426.2 434061.1	0.557 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	685.0 36317.0	539.6 615.6	7648.0 7674.6	0.87	1160.8 113838.0	0.556 0.005	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1028.2 101845.0	617.2 1249.0	23181.4 22123.6	0.92	4439.3 435341.8	0.309 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	2093.0 129858.7	2265.8 3030.7	23298.9 22828.8	0.89	4405.2 432005.2	0.707 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	1204.3 35867.2	541.1 760.3	7714.9 7661.5	0.84	1138.7 111664.1	0.723 0.007	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1106.4 111461.2	856.0 2349.1	23213.1 22395.5	0.93	4437.5 435174.1	0.546 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2775.9 143587.1	2064.6 3676.2	23329.9 23096.3	0.89	4371.2 428667.0	0.871 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1772.5 41415.1	499.3 873.1	10228.3 9940.2	0.84	1456.6 142841.9	0.685 0.006	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1118.5 111461.2	1229.3 3094.2	23213.1 22395.5	0.93	4437.3 435147.2	0.703 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3532.7 143587.1	2015.8 3811.9	23329.9 23096.3	0.88	4322.3 423873.7	0.926 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2339.0 41415.1	432.4 909.7	10228.3 9940.2	0.82	1417.9 139044.9	0.762 0.007	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	1101.1 101845.0	1551.3 3137.3	23298.9 22123.6	0.92	4437.7 435185.9	0.707 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4327.0 141808.9	2546.0 3772.3	23416.4 23063.9	0.85	4258.4 417606.4	0.934 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 572	2905.1 42949.9	716.9 956.7	10066.5 9994.0	0.77	1368.5 134205.2	0.816 0.007	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	1038.6 144257.9	867.4 3327.7	26394.2 25067.8	0.95	5933.0 581826.3	0.575 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4774.9 213066.1	2311.0 4835.7	26394.2 26121.1	0.89	5685.8 557588.8	0.923 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 583	3821.1 86336.4	804.7 1748.7	13461.3 13606.8	0.85	2233.4 219025.4	0.910 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	978.6 125796.7	975.6 3948.0	26394.2 24646.5	0.95	5934.4 581961.4	0.672 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5231.1 204179.1	2336.3 4947.4	26394.2 26015.8	0.88	5633.9 552495.4	0.954 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	4737.9 82316.2	803.2 1572.3	13243.0 13534.0	0.82	2104.1 206342.1	0.910 0.008	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	921.9 125796.7	1482.2 3706.7	26394.2 24646.5	0.94	5935.6 582081.8	0.628 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5706.2 204179.1	2812.5 4842.6	26394.2 26015.8	0.87	5574.8 546697.1	0.947 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	5656.1 82316.2	996.6 1574.7	13243.0 13534.0	0.79	1946.8 190913.9	0.964 0.008	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	868.6 110665.2	2460.0 3104.4	26121.1 24225.2	0.92	5936.7 582188.2	0.520 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6196.8 180615.6	3561.0 4288.6	26331.8 25699.8	0.83	5508.3 540180.6	0.861 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	681 639	6577.1 71806.7	1134.2 1366.1	13097.4 13315.7	0.72	1761.1 172701.6	0.942 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	817.7 152448.5	3538.4 2081.8	34370.4 31791.1	0.94	8946.0 877302.4	0.400 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	6688.9 251125.6	4778.3 3533.7	34370.4 33689.2	0.86	8500.6 833628.7	0.669 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 709	7514.5 115986.1	1610.7 1250.5	18124.3 18621.5	0.77	3271.6 320837.7	0.741 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	773.5 136912.0	4732.5 980.8	34163.7 31316.6	0.95	8946.7 877372.0	0.532 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	7192.4 234232.3	6226.0 2235.2	34370.4 33451.9	0.88	8430.0 826703.0	0.847 0.008	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 766	8458.0 99569.3	2111.2 734.5	17958.6 18290.0	0.80	3053.4 299438.6	0.924 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	733.3 152448.5	7087.6 -391.0	34163.7 31791.1	0.97	8947.3 877432.1	0.792 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7705.5 251125.6	7391.7 812.8	34370.4 33689.2	0.90	8352.8 819128.9	0.998 0.009	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 738	9406.5 107308.4	2411.7 253.5	17958.6 18455.7	0.84	2808.1 275381.4	1.064 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	697.8 235181.5	8908.4 -2770.5	34288.9 33465.9	0.98	8947.8 877482.5	1.000 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	8232.0 277435.7	8220.1 -277.6	34370.4 34014.6	0.92	8268.0 810813.3	1.110 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	755 723	10362.5 111762.0	2583.7 -16.8	18351.6 18543.2	0.85	2540.8 249163.2	1.156 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	276.3 68293.5	-384.0 1.7	22629.1 20760.3	0.97	4449.3 436326.5	0.097 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	527.2 120854.4	890.7 1901.1	22745.9 22629.1	0.95	4447.2 436124.1	0.432 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	264.5 37255.5	326.7 460.2	7515.2 7701.1	0.93	1169.8 114722.7	0.402 0.004	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	476.3 48535.4	-19.1 867.8	21694.7 19358.7	0.95	4447.8 436175.3	0.212 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	896.0 89024.2	1162.6 1816.0	22161.9 21694.7	0.92	4441.9 435597.1	0.420 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	682.1 34543.3	454.9 574.0	7196.5 7621.5	0.87	1160.9 113846.8	0.532 0.005	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	622.3 53373.8	61.7 908.0	21653.5 19773.0	0.94	4446.1 436014.3	0.226 0.002	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1227.1 94499.9	1390.3 2275.1	22123.6 21888.5	0.91	4434.7 434891.3	0.526 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1177.7 33287.4	401.8 624.3	7394.2 7581.3	0.85	1140.1 111804.8	0.626 0.006	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	729.1 54043.1	-122.1 1298.1	21694.7 19825.9	0.95	4444.6 435869.4	0.317 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1556.8 95684.9	1013.3 2510.4	22161.9 21928.3	0.91	4425.3 433969.9	0.593 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1729.6 39486.6	310.1 687.4	9796.1 9868.1	0.85	1459.1 143086.7	0.581 0.005	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	804.6 54043.1	161.7 1911.5	21694.7 19825.9	0.93	4443.4 435753.1	0.448 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1907.9 95684.9	1020.9 2871.1	22161.9 21928.3	0.90	4412.8 432748.6	0.682 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2287.4 39486.6	348.9 773.3	9724.1 9868.1	0.83	1421.8 139433.6	0.684 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	843.5 59794.6	778.1 2112.6	22358.7 20243.1	0.92	4442.8 435688.8	0.484 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	2286.6 94499.9	1380.2 2802.9	22593.7 21888.5	0.88	4396.5 431153.8	0.675 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2844.4 32569.6	307.8 727.9	9559.1 9559.1	0.79	1374.3 134773.4	0.715 0.005	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	750.3 98108.2	178.8 2725.6	26015.8 23803.8	0.95	5938.8 582401.9	0.472 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	2873.7 144257.9	903.7 3531.0	26121.1 25067.8	0.91	5851.3 573815.3	0.667 0.006	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3417.2 53917.3	104.9 810.4	12660.9 12806.4	0.86	2281.6 223751.5	0.570 0.004	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	657.2 98108.2	268.7 3205.5	25910.5 23803.8	0.96	5940.3 582548.1	0.546 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3457.8 134553.6	959.8 3878.1	26015.8 24857.1	0.90	5809.2 569688.7	0.742 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	3995.6 46546.2	139.5 1011.9	12515.3 12515.3	0.83	2211.0 216821.5	0.692 0.005	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	560.0 98108.2	745.1 3000.7	25910.5 23803.8	0.95	5941.7 582680.1	0.507 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4020.8 134553.6	1469.4 3714.7	26015.8 24857.1	0.88	5761.3 564990.2	0.728 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4570.1 46546.2	277.8 946.8	12515.3 12515.3	0.80	2129.9 208867.0	0.704 0.005	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	458.5 78648.4	1843.2 2406.2	25489.1 22961.2	0.93	5942.9 582795.5	0.400 0.004	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4566.3 125796.7	2474.4 3097.5	25699.8 24646.5	0.83	5708.0 559763.0	0.633 0.006	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	5139.7 40589.5	595.6 790.3	12224.3 12224.3	0.69	2038.7 199926.4	0.672 0.004	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	355.6 112199.6	2807.1 1284.0	33689.2 30367.5	0.96	8951.5 877839.6	0.313 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5104.0 170787.8	3471.2 2101.1	33689.2 32265.6	0.86	8689.5 852150.6	0.502 0.004	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	5717.8 63002.3	903.1 480.8	16798.5 17130.0	0.77	3615.9 354594.3	0.527 0.003	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	253.9 112199.6	4038.6 297.8	33214.7 30367.5	0.97	8952.1 877901.1	0.449 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	5637.2 152448.5	5019.4 1024.4	33451.9 31791.1	0.88	8631.6 846474.7	0.692 0.006	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6295.7 56237.1	1498.5 156.5	16467.1 16798.5	0.82	3515.3 344736.2	0.719 0.004	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	148.0 112199.6	6340.9 -1114.2	33214.7 30367.5	0.99	8952.5 877943.2	0.703 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6157.7 152448.5	6117.6 -507.4	33689.2 31791.1	0.91	8569.6 840391.0	0.840 0.007	OK
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6866.1 56237.1	1596.4 -437.7	16467.1 16798.5	0.87	3406.6 334077.5	0.805 0.005	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	40.6 201893.7	8948.6 -3553.4	34014.6 32917.3	1.00	8952.7 877963.3	0.997 0.010	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	6662.9 235181.5	8512.1 -1748.1	34014.6 33465.9	0.93	8504.2 833973.1	1.112 0.010	NG
	C	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	7427.4 86756.6	3311.5 -579.2	17776.7 17968.4	0.88	3290.5 322685.8	1.197 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	272.6 120854.4	-53.4 -81.4	22629.1 20760.3	0.96	4449.3 436328.5	0.031 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	495.3 173393.4	-34.2 -42.5	23563.5 22395.5	0.95	4447.6 436156.8	0.031 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	506.0 173393.4	-10.7 -14.0	23563.5 22395.5	0.95	4447.5 436146.0	0.026 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	507.0 173393.4	-0.8 -3.3	23563.5 22395.5	0.97	4447.4 436145.0	0.023 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	491.0 173393.4	33.4 38.2	23563.5 22395.5	0.95	4447.6 436161.1	0.030 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	276.3 120854.4	60.3 86.8	22629.1 20760.3	0.96	4449.3 436326.5	0.032 0.000	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	469.5 89024.2	-42.2 -42.7	21694.7 19358.7	0.93	4447.8 436181.8	0.033 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	802.4 150273.3	-31.0 -33.0	23213.1 21694.7	0.93	4443.5 435756.6	0.044 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	826.8 150273.3	-11.4 -14.2	23213.1 21694.7	0.93	4443.1 435716.7	0.041 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	828.1 150273.3	-2.1 -5.4	23213.1 21694.7	0.95	4443.1 435714.6	0.039 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	792.5 150273.3	26.3 21.1	23213.1 21694.7	0.93	4443.6 435772.6	0.042 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	476.3 89024.2	47.6 38.2	21694.7 19358.7	0.93	4447.8 436175.3	0.035 0.000	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	616.9 87921.7	-44.8 -53.0	21653.5 19773.0	0.92	4446.2 436021.0	0.042 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1043.9 148412.4	-34.9 -38.7	23181.4 22123.6	0.92	4438.9 435309.0	0.055 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1077.3 148412.4	-17.6 -21.5	23181.4 21888.5	0.92	4438.2 435237.9	0.054 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	1078.9 148412.4	-8.5 -12.8	23181.4 21888.5	0.93	4438.2 435234.5	0.052 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	1028.2 148412.4	17.8 12.9	23181.4 22123.6	0.93	4439.3 435341.8	0.050 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	622.3 87921.7	43.9 40.1	21653.5 19773.0	0.92	4446.1 436014.3	0.041 0.000	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	729.0 89024.2	-45.6 -51.5	21694.7 19825.9	0.91	4444.6 435869.6	0.047 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1127.1 150273.3	-38.6 -39.0	23213.1 22395.5	0.91	4437.1 435127.6	0.058 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1168.4 150273.3	-23.6 -25.0	23213.1 22395.5	0.91	4436.1 435032.6	0.057 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1170.5 150273.3	-14.8 -17.1	23213.1 22395.5	0.92	4436.0 435027.6	0.056 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1106.4 150273.3	8.6 4.4	23213.1 22395.5	0.94	4437.5 435174.1	0.051 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	729.1 89024.2	36.5 32.1	21694.7 19825.9	0.91	4444.6 435869.4	0.044 0.000	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	813.1 89024.2	-45.3 -51.1	21694.7 19825.9	0.91	4443.3 435739.4	0.052 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1143.7 150273.3	-41.1 -40.5	23213.1 22395.5	0.91	4436.7 435089.8	0.060 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1191.4 150273.3	-29.4 -28.6	23213.1 22395.5	0.91	4435.5 434978.1	0.059 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1194.2 150273.3	-20.8 -21.1	23213.1 22395.5	0.91	4435.5 434971.3	0.058 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	1118.5 150273.3	0.7 -1.3	23213.1 22395.5	0.98	4437.3 435147.2	0.050 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	804.6 89024.2	32.1 28.8	21694.7 19825.9	0.91	4443.4 435753.1	0.047 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	863.3 110080.9	-55.5 -51.6	22358.7 20243.1	0.91	4442.4 435654.9	0.054 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	1132.1 155488.0	-49.6 -41.5	23298.9 22123.6	0.92	4437.0 435116.3	0.062 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	1183.3 135636.6	-30.7 -29.5	22946.3 22123.6	0.91	4435.7 434997.4	0.060 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	1186.8 135636.6	-24.4 -22.5	22946.3 22123.6	0.91	4435.7 434989.0	0.059 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	1101.1 155488.0	-3.8 -4.9	23298.9 22123.6	0.93	4437.7 435185.9	0.051 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	843.5 110080.9	24.2 24.9	22358.7 20243.1	0.91	4442.8 435688.8	0.047 0.000	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	797.0 204179.1	-74.7 -87.6	26015.8 23803.8	0.94	5938.0 582321.3	0.047 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	1063.3 255117.5	-67.4 -77.5	26394.2 25067.8	0.94	5932.4 581768.5	0.055 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	1130.6 187995.3	-35.1 -33.4	25805.1 25067.8	0.92	5930.7 581603.7	0.051 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	1134.2 187995.3	-27.2 -25.9	25805.1 25067.8	0.92	5930.6 581594.6	0.049 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	1038.6 255117.5	-2.2 0.8	26394.2 25067.8	0.98	5933.0 581826.3	0.042 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	750.3 204179.1	33.5 40.0	26015.8 23803.8	0.94	5938.8 582401.9	0.038 0.000	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	734.6 195836.6	-69.4 -73.3	25910.5 23803.8	0.94	5939.1 582428.0	0.042 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	994.8 243508.1	-63.4 -67.6	26394.2 24646.5	0.94	5934.0 581925.8	0.051 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1079.1 180615.6	-35.1 -33.2	25699.8 24646.5	0.92	5932.0 581730.7	0.049 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1083.2 180615.6	-28.2 -26.7	25699.8 24646.5	0.92	5931.9 581720.9	0.048 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	978.6 243508.1	-7.5 -7.2	26394.2 24646.5	0.94	5934.4 581961.4	0.041 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	657.2 195836.6	27.3 26.7	25910.5 23803.8	0.94	5940.3 582548.1	0.032 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	670.8 195836.6	-70.9 -75.3	25910.5 23803.8	0.94	5940.1 582528.0	0.040 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	927.9 243508.1	-64.7 -69.1	26394.2 24646.5	0.94	5935.5 582069.3	0.049 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1027.9 180615.6	-37.7 -35.4	25699.8 24646.5	0.93	5933.2 581851.1	0.048 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	1032.4 180615.6	-31.7 -29.7	25699.8 24646.5	0.93	5933.1 581840.7	0.047 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	921.9 243508.1	-15.8 -14.9	26394.2 24646.5	0.94	5935.6 582081.8	0.040 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	560.0 195836.6	21.8 21.7	25910.5 23803.8	0.95	5941.7 582680.1	0.027 0.000	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	605.9 167102.5	-64.7 -71.4	25489.1 22961.2	0.94	5941.1 582620.4	0.038 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	862.3 213066.1	-60.3 -65.8	26121.1 24225.2	0.94	5936.8 582200.4	0.046 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	977.0 155051.1	-37.5 -34.8	25278.5 24225.2	0.92	5934.4 581965.1	0.046 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	982.0 155051.1	-33.0 -30.1	25278.5 24225.2	0.92	5934.3 581954.1	0.046 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	868.6 213066.1	-22.7 -20.3	26121.1 24225.2	0.94	5936.7 582188.2	0.039 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	458.5 167102.5	9.9 15.8	25489.1 22961.2	0.96	5942.9 582795.5	0.023 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	543.9 251125.6	-72.6 -80.8	33689.2 30367.5	0.96	8949.8 877671.8	0.027 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	796.6 314417.5	-68.5 -75.7	34370.4 31791.1	0.95	8946.3 877336.1	0.033 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	926.5 218988.1	-41.5 -39.5	33214.7 31791.1	0.94	8944.1 877114.3	0.034 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	932.1 218988.1	-36.8 -34.3	33214.7 31791.1	0.94	8944.0 877104.1	0.033 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	817.7 314417.5	-27.5 -25.2	34370.4 31791.1	0.95	8946.0 877302.4	0.029 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	355.6 251125.6	12.7 19.1	33689.2 30367.5	0.97	8951.5 877839.6	0.014 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	486.0 218988.1	-70.4 -72.2	33214.7 30367.5	0.95	8950.4 877730.9	0.024 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	735.4 290893.7	-64.0 -67.6	34163.7 31316.6	0.95	8947.3 877429.0	0.031 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	880.5 192647.1	-41.1 -36.8	32740.1 31316.6	0.94	8944.9 877196.6	0.032 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	886.5 192647.1	-37.3 -33.1	32740.1 31316.6	0.94	8944.8 877186.2	0.032 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	773.5 290893.7	-33.6 -30.5	34163.7 31316.6	0.95	8946.7 877372.0	0.028 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	253.9 218988.1	7.5 8.2	33214.7 30367.5	0.97	8952.1 877901.1	0.009 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	426.5 218988.1	-65.0 -70.9	33214.7 30367.5	0.96	8950.9 877784.7	0.022 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	675.5 290893.7	-67.9 -66.9	34163.7 31791.1	0.95	8948.1 877512.8	0.028 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	835.0 192647.1	-39.7 -36.6	32740.1 31791.1	0.94	8945.7 877274.1	0.030 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	841.2 192647.1	-38.1 -33.8	32740.1 31791.1	0.94	8945.6 877263.7	0.030 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	733.3 290893.7	-38.4 -36.7	34163.7 31791.1	0.95	8947.3 877432.1	0.027 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	148.0 218988.1	-5.6 2.7	33214.7 30367.5	0.99	8952.5 877943.2	0.005 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	367.8 277435.7	-81.9 -70.6	34014.6 32917.3	0.97	8951.4 877830.9	0.020 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	617.8 302966.7	-58.6 -56.3	34288.9 33465.9	0.96	8948.9 877586.7	0.025 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	791.4 255001.0	-59.9 -34.0	33740.3 33465.9	0.96	8946.4 877344.3	0.030 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	797.5 255001.0	-57.6 -31.8	33740.3 33465.9	0.96	8946.3 877334.8	0.030 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	697.8 302966.7	-64.9 -41.5	34288.9 33465.9	0.96	8947.8 877482.5	0.028 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	40.6 277435.7	-14.5 7.1	34014.6 32917.3	1.00	8952.7 877963.3	0.003 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	533.5 126002.6	-221.8 -311.3	22745.9 22629.1	0.94	4447.2 436117.3	0.090 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	916.6 177761.5	-208.2 -244.8	23621.9 23329.9	0.93	4441.5 435559.6	0.091 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	970.2 177761.5	-32.7 -34.3	23621.9 23329.9	0.93	4440.4 435458.1	0.049 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	967.9 177761.5	54.3 62.4	23621.9 23329.9	0.93	4440.5 435462.5	0.055 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	910.6 177761.5	203.4 240.6	23621.9 23329.9	0.93	4441.6 435570.6	0.090 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	527.2 126002.6	210.5 298.2	22745.9 22629.1	0.94	4447.2 436124.1	0.087 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	908.7 103122.0	-174.9 -154.7	22161.9 21694.7	0.91	4441.6 435574.1	0.078 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1546.0 157437.7	-171.9 -153.8	23329.9 22862.7	0.91	4425.6 434003.7	0.103 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1668.0 157437.7	-27.5 -23.4	23329.9 22862.7	0.90	4421.6 433609.9	0.079 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1654.0 157437.7	48.1 46.4	23329.9 22862.7	0.90	4422.1 433656.5	0.082 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	1527.3 157437.7	170.5 157.2	23329.9 22629.1	0.91	4426.2 434061.1	0.103 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	896.0 103122.0	165.9 152.1	22161.9 21694.7	0.91	4441.9 435597.1	0.076 0.000	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1241.8 101845.0	-176.0 -179.7	22123.6 21888.5	0.89	4434.3 434854.8	0.093 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2114.7 155488.0	-168.1 -158.4	23298.9 22946.3	0.89	4404.3 431913.6	0.126 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2296.7 155488.0	-23.1 -19.4	23298.9 22946.3	0.89	4396.1 431107.5	0.105 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2277.8 155488.0	53.1 52.6	23298.9 22946.3	0.88	4397.0 431194.1	0.110 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	2093.0 155488.0	175.5 170.1	23298.9 22828.8	0.89	4405.2 432005.2	0.127 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1227.1 101845.0	172.2 181.7	22123.6 21888.5	0.89	4434.7 434891.3	0.093 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1572.9 103122.0	-165.2 -164.0	22161.9 21928.3	0.88	4424.7 433919.2	0.105 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2807.5 157437.7	-157.6 -135.0	23329.9 23096.3	0.88	4369.4 428489.6	0.153 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3054.0 157437.7	-19.1 -14.9	23329.9 23213.1	0.88	4354.6 427039.0	0.135 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3025.6 157437.7	53.9 48.6	23329.9 23096.3	0.87	4356.4 427212.8	0.142 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2775.9 157437.7	170.5 149.8	23329.9 23096.3	0.88	4371.2 428667.0	0.154 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1556.8 103122.0	164.4 168.1	22161.9 21928.3	0.88	4425.3 433969.9	0.105 0.000	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1923.7 103122.0	-144.4 -151.3	22161.9 21928.3	0.87	4412.2 432687.7	0.118 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3575.0 157437.7	-135.7 -118.3	23329.9 23096.3	0.86	4319.2 423572.0	0.182 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3880.8 157437.7	-16.1 -11.2	23329.9 23213.1	0.87	4295.9 421282.8	0.170 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3842.3 157437.7	56.8 48.6	23329.9 23096.3	0.86	4298.9 421581.3	0.178 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3532.7 157437.7	154.8 137.8	23329.9 23096.3	0.86	4322.3 423873.7	0.184 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	1907.9 103122.0	146.0 158.7	22161.9 21928.3	0.87	4412.8 432748.6	0.119 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	2300.1 119357.7	-159.0 -144.4	22593.7 21888.5	0.87	4395.9 431091.5	0.137 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4378.9 163082.0	-146.3 -111.1	23416.4 23063.9	0.86	4253.8 417152.6	0.219 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4739.2 141808.9	-6.8 -7.9	23063.9 23181.4	0.83	4220.1 413853.9	0.207 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	4690.6 141808.9	50.6 47.9	23063.9 23063.9	0.82	4224.8 414314.6	0.213 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	4327.0 163082.0	173.4 134.9	23416.4 23063.9	0.86	4258.4 417606.4	0.222 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	2286.6 119357.7	171.4 156.0	22593.7 21888.5	0.87	4396.5 431153.8	0.139 0.000	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	2877.2 213066.1	-213.8 -253.9	26121.1 25067.8	0.89	5851.1 573792.7	0.153 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4840.6 267577.3	-199.0 -221.2	26394.2 26226.5	0.87	5678.6 556883.7	0.218 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	5305.5 195836.6	-9.2 -7.2	25910.5 26331.8	0.85	5625.0 551620.3	0.206 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	5247.0 195836.6	61.2 54.5	25910.5 26226.5	0.85	5632.0 552309.7	0.211 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4774.9 267577.3	234.1 257.6	26394.2 26121.1	0.87	5685.8 557588.8	0.221 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	2873.7 213066.1	229.7 272.1	26121.1 25067.8	0.89	5851.3 573815.3	0.156 0.000	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3448.9 204179.1	-170.1 -175.4	26015.8 24857.1	0.87	5809.9 569756.6	0.165 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5312.0 255117.5	-155.2 -151.1	26394.2 26121.1	0.86	5624.2 551543.9	0.226 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5871.9 187995.3	-5.6 -4.5	25805.1 26121.1	0.84	5552.9 544556.4	0.228 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5802.9 187995.3	56.5 47.7	25805.1 26121.1	0.84	5562.1 545454.4	0.233 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5231.1 255117.5	192.3 188.5	26394.2 26015.8	0.86	5633.9 552495.4	0.229 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3457.8 204179.1	187.7 195.9	26015.8 24857.1	0.87	5809.2 569688.7	0.168 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	3997.0 204179.1	-145.6 -155.2	26015.8 24857.1	0.86	5763.5 565202.8	0.184 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5804.2 255117.5	-123.2 -125.3	26394.2 26121.1	0.85	5561.9 545438.3	0.241 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6441.1 187995.3	-0.2 -0.0	25805.1 26121.1	0.91	5473.2 536735.7	0.250 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6361.0 187995.3	53.8 46.2	25805.1 26121.1	0.83	5484.8 537880.0	0.254 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5706.2 255117.5	167.5 169.4	26394.2 26015.8	0.85	5574.8 546697.1	0.244 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4020.8 204179.1	169.1 181.2	26015.8 24857.1	0.86	5761.3 564990.2	0.189 0.000	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4524.7 180615.6	-102.7 -123.0	25699.8 24646.5	0.85	5712.3 560185.4	0.202 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6314.1 232673.5	-80.9 -96.0	26331.8 25699.8	0.85	5491.6 538543.4	0.260 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7013.0 167102.5	6.0 3.1	25489.1 25910.5	0.85	5385.6 528148.8	0.276 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	6921.0 167102.5	46.3 43.1	25489.1 25699.8	0.80	5400.2 529579.8	0.278 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6196.8 232673.5	128.9 143.0	26331.8 25699.8	0.84	5508.3 540180.6	0.262 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	4566.3 180615.6	132.8 151.1	25699.8 24646.5	0.85	5708.0 559763.0	0.207 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5042.2 251125.6	-113.7 -135.9	33689.2 32265.6	0.87	8695.8 852771.5	0.170 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	6826.8 340914.4	-86.9 -107.0	34370.4 33926.5	0.87	8481.8 831782.5	0.212 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	7580.5 234232.3	5.4 2.6	33451.9 33926.5	0.87	8372.1 821021.6	0.227 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	7476.1 234232.3	49.2 48.6	33451.9 33926.5	0.82	8388.0 822579.1	0.228 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	6688.9 340914.4	138.4 159.5	34370.4 33689.2	0.87	8500.6 833628.7	0.214 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5104.0 251125.6	142.8 163.7	33689.2 32265.6	0.87	8689.5 852150.6	0.174 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	5553.5 234232.3	-90.1 -95.3	33451.9 31791.1	0.85	8641.1 847403.4	0.184 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7352.5 314417.5	-58.4 -67.5	34370.4 33689.2	0.86	8406.5 824395.4	0.225 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8154.2 218988.1	9.5 8.2	33214.7 33689.2	0.82	8280.9 812077.3	0.246 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8036.8 218988.1	42.5 40.5	33214.7 33689.2	0.81	8300.1 813959.7	0.246 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	7192.4 314417.5	112.2 122.4	34370.4 33451.9	0.86	8430.0 826703.0	0.227 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	5637.2 234232.3	122.1 129.1	33451.9 31791.1	0.85	8631.6 846474.7	0.190 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6049.1 251125.6	-62.9 -77.5	33689.2 31791.1	0.86	8583.0 841704.4	0.198 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7890.6 314417.5	-31.5 -45.9	34370.4 33689.2	0.87	8323.6 816267.4	0.239 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8731.4 218988.1	14.7 11.9	33214.7 33689.2	0.82	8182.4 802417.8	0.264 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	8600.3 218988.1	36.5 37.4	33214.7 33689.2	0.80	8205.3 804669.7	0.262 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	7705.5 314417.5	90.6 106.1	34370.4 33689.2	0.85	8352.8 819128.9	0.239 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6157.7 251125.6	103.6 115.6	33689.2 31791.1	0.85	8569.6 840391.0	0.205 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	6527.6 277435.7	-3.6 -54.1	34014.6 33465.9	0.92	8522.2 835741.8	0.201 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	8444.9 317074.5	32.1 -11.4	34370.4 34014.6	0.95	8232.1 807295.6	0.252 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	9313.1 277435.7	29.8 13.2	34014.6 34151.8	0.87	8076.3 792018.0	0.277 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	9167.4 277435.7	34.5 28.3	34014.6 34014.6	0.83	8103.5 794685.2	0.273 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	8232.0 317074.5	35.2 67.5	34370.4 34014.6	0.88	8268.0 810813.3	0.249 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	6662.9 277435.7	63.3 87.0	34014.6 33465.9	0.87	8504.2 833973.1	0.208 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	273.5 31364.6	-93.5 -134.5	7515.2 7701.1	0.92	1169.7 114711.8	0.143 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	274.8 40300.1	-101.3 -111.4	7780.8 7754.2	0.92	1169.7 114710.4	0.124 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	272.3 40300.1	-5.4 -4.8	7780.8 7780.8	0.92	1169.7 114713.3	0.039 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	303.2 40300.1	50.1 53.5	7780.8 7754.2	0.92	1169.3 114673.9	0.081 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	293.1 38230.8	76.9 89.5	7727.7 7727.7	0.92	1169.5 114687.2	0.109 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	264.5 31364.6	76.3 109.9	7515.2 7701.1	0.92	1169.8 114722.7	0.122 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	699.5 24076.5	-65.3 -52.6	7196.5 7621.5	0.85	1160.4 113793.4	0.146 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	721.7 40300.1	-89.2 -88.7	7780.8 7727.7	0.87	1159.7 113723.7	0.161 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	760.5 40300.1	-4.4 -3.9	7780.8 7780.8	0.87	1158.4 113596.2	0.101 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	763.9 40300.1	49.0 49.1	7780.8 7727.7	0.86	1158.2 113584.9	0.136 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	685.0 35413.5	63.1 59.4	7648.0 7674.6	0.87	1160.8 113838.0	0.137 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	681 569	682.1 24076.5	53.8 45.2	7196.5 7621.5	0.85	1160.9 113846.8	0.135 0.000	OK
12F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1202.8 28251.0	-84.0 -72.7	7394.2 7581.3	0.81	1138.7 111672.1	0.223 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1306.4 39801.1	-96.1 -91.1	7768.4 7688.2	0.82	1132.9 111096.1	0.240 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	1391.0 39801.1	0.2 -0.1	7768.4 7741.6	0.94	1127.7 110590.9	0.180 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	1359.9 39801.1	48.3 50.9	7768.4 7688.2	0.82	1129.6 110780.0	0.214 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	1204.3 37757.4	78.8 69.3	7714.9 7661.5	0.83	1138.7 111664.1	0.215 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	629 579	1177.7 28251.0	71.3 63.9	7394.2 7581.3	0.81	1140.1 111804.8	0.211 0.001	OK
11F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1762.7 37689.7	-102.5 -107.9	9796.1 9868.1	0.79	1457.2 142898.4	0.239 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1919.1 50736.0	-113.7 -117.4	10228.3 10012.2	0.81	1447.6 141959.4	0.257 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2074.9 49407.7	2.6 3.7	10192.3 10084.3	0.83	1437.2 140945.1	0.208 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 562	1996.7 49407.7	56.6 59.2	10192.3 10048.2	0.80	1442.5 141463.8	0.232 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1772.5 50736.0	103.3 109.1	10228.3 9940.2	0.82	1456.6 142841.9	0.240 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1729.6 37689.7	90.2 96.6	9796.1 9868.1	0.79	1459.1 143086.7	0.230 0.001	OK
10F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2326.5 36012.8	-98.9 -95.8	9724.1 9868.1	0.75	1418.8 139139.5	0.292 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2530.3 50736.0	-109.1 -107.4	10228.3 10012.2	0.78	1402.4 137526.1	0.312 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 555	2759.2 48130.9	5.1 5.1	10156.3 10084.3	0.76	1382.2 135552.3	0.276 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2634.0 48130.9	56.7 57.8	10156.3 10012.2	0.77	1393.5 136653.1	0.294 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2339.0 50736.0	102.7 102.5	10228.3 9940.2	0.79	1417.9 139044.9	0.291 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2287.4 36012.8	90.9 89.8	9724.1 9868.1	0.75	1421.8 139433.6	0.283 0.001	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2887.2 32569.6	-82.4 -90.4	9559.1 9559.1	0.72	1370.2 134373.8	0.349 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	3142.9 47534.9	-92.9 -97.5	10139.0 10066.5	0.75	1344.6 131860.5	0.364 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 551	3445.4 47534.9	7.4 7.0	10139.0 10102.7	0.74	1311.5 128610.9	0.345 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 558	3272.3 45155.2	52.8 54.1	10066.5 10066.5	0.73	1330.8 130507.1	0.353 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	558 572	2905.1 45155.2	92.1 97.6	10066.5 9994.0	0.75	1368.5 134205.2	0.343 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	657 657	2844.4 32569.6	79.6 87.4	9559.1 9559.1	0.72	1374.3 134773.4	0.343 0.001	OK
8F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3462.6 50028.8	-115.3 -130.0	12660.9 12806.4	0.75	2276.5 223246.8	0.316 0.001	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 569	4109.2 86336.4	-134.8 -135.2	13606.8 13679.5	0.78	2195.8 215332.2	0.347 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 555	4479.7 92942.4	10.7 11.2	13715.9 13752.3	0.79	2143.3 210189.1	0.330 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 569	4272.0 82316.2	77.5 78.0	13534.0 13679.5	0.77	2173.3 213127.4	0.341 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 583	3821.1 78570.3	131.8 132.0	13461.3 13606.8	0.78	2233.4 219025.4	0.328 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3417.2 50028.8	110.8 124.7	12660.9 12806.4	0.75	2281.6 223751.5	0.311 0.001	OK
7F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4042.5 46546.2	-102.2 -100.8	12515.3 12515.3	0.71	2204.7 216211.0	0.355 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	5076.1 82316.2	-120.9 -107.0	13534.0 13534.0	0.77	2049.4 200976.0	0.415 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	5513.3 86336.4	12.7 11.0	13606.8 13606.8	0.76	1973.1 193492.9	0.409 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	5272.8 75074.4	71.1 64.1	13388.5 13606.8	0.75	2015.8 197685.6	0.417 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	4737.9 68747.9	122.2 109.0	13243.0 13534.0	0.75	2104.1 206342.1	0.398 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	3995.6 46546.2	100.4 100.8	12515.3 12515.3	0.71	2211.0 216821.5	0.351 0.000	OK
6F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4616.6 46546.2	-96.0 -97.7	12515.3 12515.3	0.69	2122.8 208176.3	0.399 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 597	6046.0 82316.2	-110.0 -95.4	13534.0 13534.0	0.75	1871.6 183539.6	0.483 0.001	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 583	6551.4 86336.4	16.0 12.8	13606.8 13606.8	0.75	1766.6 173247.7	0.487 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 583	6274.5 75074.4	69.0 60.0	13388.5 13606.8	0.73	1825.2 178988.4	0.491 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 597	5656.1 68747.9	115.4 101.2	13243.0 13534.0	0.73	1946.8 190913.9	0.464 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 794	4570.1 46546.2	98.5 101.2	12515.3 12515.3	0.69	2129.9 208867.0	0.397 0.000	OK
5F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	5183.2 40589.5	-69.0 -80.8	12224.3 12224.3	0.67	2031.3 199200.6	0.449 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	7020.2 68747.9	-73.6 -77.5	13243.0 13388.5	0.69	1661.8 162962.4	0.554 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	625 611	7594.1 75074.4	15.1 14.3	13388.5 13461.3	0.69	1528.0 149843.2	0.572 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	653 625	7276.7 68747.9	51.6 52.0	13243.0 13388.5	0.68	1602.0 157101.3	0.565 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	681 639	6577.1 63188.6	87.7 89.1	13097.4 13315.7	0.68	1761.1 172701.6	0.529 0.001	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	850 850	5139.7 40589.5	77.9 87.8	12224.3 12224.3	0.66	2038.7 199926.4	0.447 0.000	OK
4F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	5756.4 56237.1	-84.5 -100.8	16798.5 17130.0	0.71	3609.4 353964.6	0.362 0.000	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	8011.3 107308.4	-97.0 -109.5	18455.7 18621.5	0.74	3159.9 309884.3	0.456 0.000	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	695 681	8651.9 120725.2	19.7 20.3	18704.3 18787.2	0.74	3005.4 294728.5	0.466 0.000	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	8293.4 107308.4	68.2 73.8	18455.7 18621.5	0.73	3093.4 303354.6	0.464 0.000	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 709	7514.5 92638.3	109.0 119.1	18124.3 18621.5	0.73	3271.6 320837.7	0.438 0.000	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1019 963	5717.8 56237.1	92.2 107.0	16798.5 17130.0	0.70	3615.9 354594.3	0.361 0.000	OK
3F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6328.2 50505.8	-66.1 -68.1	16467.1 16798.5	0.65	3509.4 344154.5	0.397 0.000	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	9009.3 99569.3	-71.5 -71.6	18290.0 18455.7	0.70	2914.0 285765.5	0.506 0.000	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 709	9713.3 107308.4	19.7 18.7	18455.7 18621.5	0.71	2723.2 267052.0	0.530 0.000	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	794 738	9312.9 92638.3	57.7 56.4	18124.3 18455.7	0.69	2833.5 277868.0	0.525 0.000	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 766	8458.0 86406.5	89.1 87.3	17958.6 18290.0	0.69	3053.4 299438.6	0.488 0.000	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6295.7 50505.8	77.5 79.9	16467.1 16798.5	0.65	3515.3 344736.2	0.397 0.000	OK
2F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6890.2 50505.8	-53.8 -58.7	16467.1 16798.5	0.65	3401.8 333606.4	0.429 0.000	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	738 738	10013.9 107308.4	-52.2 -61.1	18455.7 18455.7	0.72	2638.7 258768.7	0.554 0.000	OK
	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	709 709	10779.8 115986.1	22.5 22.1	18621.5 18621.5	0.70	2423.5 237665.3	0.583 0.000	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	766 738	10333.1 99569.3	47.9 54.1	18290.0 18455.7	0.70	2549.0 249974.6	0.575 0.000	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	822 738	9406.5 86406.5	71.1 78.9	17958.6 18455.7	0.69	2808.1 275381.4	0.539 0.000	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	1075 1019	6866.1 50505.8	68.0 73.0	16467.1 16798.5	0.64	3406.6 334077.5	0.430 0.000	OK
1F	1	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	7440.0 80265.8	7.3 -31.3	17776.7 17968.4	0.88	3287.8 322419.9	0.426 0.000	OK
	2	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 723	11029.0 111762.0	21.4 -29.5	18543.2 18543.2	0.96	2353.5 230800.5	0.602 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	3	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	706 706	11855.3 116966.3	20.0 21.6	18639.0 18639.0	0.69	2121.3 208031.3	0.640 0.000	OK
	4	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	723 706	11355.1 111762.0	30.5 42.1	18543.2 18639.0	0.73	2261.9 221813.4	0.621 0.000	OK
	5	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	755 723	10362.5 102343.8	34.9 54.3	18351.6 18543.2	0.74	2540.8 249163.2	0.576 0.000	OK
	6	542.8 288472	11438.4 357.5	23.1 23.1	853 820	7427.4 80265.8	37.7 51.5	17776.7 17968.4	0.74	3290.5 322685.8	0.428 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	550.7 68293.5	-571.7 -1768.6	22629.1 20760.3	0.94	4447.0 436098.6	0.403 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	511.4 120854.4	103.1 -446.5	22745.9 22629.1	0.97	4447.4 436140.5	0.121 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	32.6 37255.5	-58.0 -157.4	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.3	0.136 0.001	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1159.6 48535.4	-674.3 -1512.8	21694.7 19358.7	0.89	4436.3 435053.1	0.369 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1023.7 89024.2	-526.2 -1387.6	22161.9 21694.7	0.93	4439.3 435350.9	0.339 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1791.4 53373.8	-790.8 -1630.4	21653.5 19773.0	0.86	4417.2 433181.2	0.418 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1650.4 94499.9	-823.8 -1568.2	22123.6 21888.5	0.90	4422.2 433668.5	0.398 0.004	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2456.5 54043.1	-426.1 -1759.1	21694.7 19825.9	0.87	4388.3 430344.7	0.483 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2300.7 95684.9	-626.4 -1919.6	22161.9 21928.3	0.90	4395.9 431088.8	0.501 0.004	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3138.9 54043.1	-369.6 -2123.1	21694.7 19825.9	0.86	4349.2 426511.3	0.593 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2925.4 95684.9	-891.8 -2503.4	22161.9 21928.3	0.88	4362.5 427811.1	0.645 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	3847.5 59794.6	-863.6 -2105.1	22358.7 20243.1	0.82	4298.5 421541.6	0.605 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	3519.8 94499.9	-1382.7 -2691.5	22593.7 21888.5	0.85	4323.2 423965.3	0.697 0.006	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	4795.3 98108.2	-193.2 -2787.6	26015.8 23803.8	0.88	5683.6 557371.0	0.636 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	4045.9 144257.9	-799.7 -3442.9	26121.1 25067.8	0.90	5759.0 564764.0	0.696 0.006	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	5745.3 98108.2	-229.5 -3335.8	25910.5 23803.8	0.87	5569.7 546197.3	0.760 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4582.1 134553.6	-803.1 -3898.0	26015.8 24857.1	0.89	5706.4 559601.9	0.788 0.007	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6673.8 98108.2	-650.9 -3183.3	25910.5 23803.8	0.84	5438.5 533330.0	0.765 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	5105.4 134553.6	-1261.8 -3781.3	26015.8 24857.1	0.87	5648.7 553945.1	0.781 0.007	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	7582.9 78648.4	-1691.4 -2644.4	25489.1 22961.2	0.75	5291.0 518867.1	0.697 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5615.1 125796.7	-2211.2 -3216.2	25699.8 24646.5	0.82	5586.5 547847.2	0.693 0.006	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	8490.9 112199.6	-2604.1 -1601.2	33689.2 30367.5	0.78	8224.3 806523.5	0.524 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6129.2 170787.8	-3153.8 -2258.6	33689.2 32265.6	0.84	8573.1 840738.0	0.496 0.004	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	9391.0 112199.6	-3766.0 -665.9	33214.7 30367.5	0.83	8061.6 790573.7	0.690 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	6638.8 152448.5	-4535.3 -1254.0	33451.9 31791.1	0.87	8507.4 834290.5	0.668 0.005	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10270.6 112199.6	-5977.9 671.6	33214.7 30367.5	0.87	7886.8 773435.8	0.975 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	7130.1 152448.5	-5959.0 172.7	33689.2 31791.1	0.90	8439.0 827587.0	0.849 0.007	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	11121.6 201893.7	-7678.8 2899.4	34014.6 32917.3	0.93	7702.9 755395.9	1.179 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	7594.5 235181.5	-8339.7 1735.0	34014.6 33465.9	0.93	8369.9 820811.0	1.121 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	758.6 111461.2	-1419.6 -2854.9	23563.5 22395.5	0.94	4444.2 435825.4	0.640 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	745.8 157437.7	31.2 -351.7	23621.9 23329.9	0.97	4444.4 435844.7	0.109 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	181.1 39245.0	30.3 -40.6	7780.8 7754.2	0.99	1170.7 114805.0	0.058 0.000	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1524.8 89024.2	-1256.2 -2152.9	23213.1 21694.7	0.90	4426.3 434069.0	0.511 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1304.2 131487.0	-718.5 -1653.9	23329.9 22862.7	0.93	4432.7 434695.6	0.406 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	230.0 38230.8	-283.5 -379.8	7780.8 7727.7	0.93	1170.2 114760.4	0.334 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2332.5 101845.0	-1710.8 -2380.6	23181.4 22123.6	0.87	4394.4 430940.9	0.582 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2012.0 135636.6	-1378.2 -1934.0	23298.9 22946.3	0.90	4408.6 432338.9	0.483 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	99.9 36794.1	-424.3 -562.4	7768.4 7688.2	0.95	1171.2 114855.5	0.472 0.005	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3311.0 111461.2	-1422.2 -2974.4	23213.1 22395.5	0.87	4337.8 425396.8	0.749 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2645.2 143587.1	-1608.2 -2946.8	23329.9 23096.3	0.90	4378.4 429378.3	0.718 0.007	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4353.9 111461.2	-1432.8 -3190.5	23213.1 22395.5	0.86	4256.0 417371.7	0.834 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3245.0 143587.1	-1932.4 -3591.5	23329.9 23096.3	0.88	4342.3 425831.7	0.871 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	5434.5 101845.0	-1656.7 -3134.2	23298.9 22123.6	0.82	4147.7 406752.9	0.858 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3809.6 141808.9	-2505.2 -3716.2	23416.4 23063.9	0.86	4301.5 421832.5	0.906 0.009	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6494.0 144257.9	-980.1 -3466.9	26394.2 25067.8	0.86	5465.4 535971.4	0.787 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4619.3 222546.3	-2166.6 -4708.8	26394.2 26226.5	0.89	5702.5 559220.0	0.900 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	7555.9 125796.7	-1051.8 -4070.7	26394.2 24646.5	0.85	5295.6 519323.6	0.923 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5423.9 213066.1	-2178.8 -4929.0	26394.2 26121.1	0.88	5610.5 550203.0	0.960 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8636.0 125796.7	-1453.1 -3881.5	26394.2 24646.5	0.82	5096.6 499808.9	0.925 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	6239.2 213066.1	-2623.1 -4830.2	26394.2 26121.1	0.87	5502.3 539592.3	0.965 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	9732.6 110665.2	-2355.2 -3385.7	26121.1 24225.2	0.75	4867.4 477331.9	0.869 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	7066.2 180615.6	-3256.0 -4322.9	26331.8 25699.8	0.83	5377.1 527313.4	0.900 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	10842.4 152448.5	-3380.3 -2471.3	34370.4 31791.1	0.77	7764.9 761472.4	0.654 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	7909.3 269914.5	-4422.2 -3652.1	34370.4 33926.5	0.84	8320.6 815974.7	0.662 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	11967.1 136912.0	-4568.2 -1411.1	34163.7 31316.6	0.81	7505.6 736050.9	0.833 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	8764.4 251125.6	-5700.7 -2418.3	34370.4 33689.2	0.87	8176.6 801847.1	0.832 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13109.0 152448.5	-6411.8 -115.0	34163.7 31791.1	0.85	7216.3 707675.3	1.079 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	9634.4 251125.6	-7151.3 -1110.3	34370.4 33689.2	0.89	8014.8 785984.2	1.023 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	14278.6 235181.5	-6945.4 1595.5	34288.9 33465.9	0.91	6892.6 675933.4	1.174 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	10529.2 277435.7	-7792.7 238.0	34370.4 34014.6	0.91	7832.5 768105.4	1.129 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	817.4 111461.2	-1414.4 -2850.8	23563.5 22395.5	0.94	4443.2 435732.3	0.641 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	756.7 157437.7	44.1 -318.2	23621.9 23329.9	0.97	4444.2 435828.3	0.102 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	161.2 40300.1	50.6 -15.2	7780.8 7780.8	0.98	1170.8 114820.0	0.063 0.000	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1642.3 89024.2	-1257.8 -2146.7	23213.1 21694.7	0.89	4422.5 433695.3	0.514 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1354.9 131487.0	-740.6 -1665.0	23329.9 22862.7	0.93	4431.3 434560.0	0.410 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	234.1 40300.1	-276.8 -368.5	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114756.2	0.325 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	2506.9 94499.9	-1714.5 -2379.0	23181.4 21888.5	0.86	4385.7 430093.5	0.587 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2108.9 135636.6	-1382.9 -1945.3	23298.9 22946.3	0.89	4404.5 431938.0	0.489 0.005	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	115.4 38759.0	-421.5 -558.5	7768.4 7741.6	0.95	1171.1 114848.1	0.470 0.005	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3541.3 111461.2	-1424.6 -2970.5	23213.1 22395.5	0.87	4321.7 423812.8	0.757 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2782.0 150273.3	-1601.8 -2932.5	23329.9 23213.1	0.89	4370.8 428633.0	0.721 0.007	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4636.9 111461.2	-1443.0 -3186.9	23213.1 22395.5	0.85	4230.0 414817.5	0.844 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3422.4 150273.3	-1943.1 -3584.3	23329.9 23213.1	0.88	4330.2 424644.0	0.876 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	5768.5 101845.0	-1650.7 -3125.8	22946.3 22123.6	0.82	4109.4 402995.9	0.870 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4028.1 148412.4	-2513.8 -3710.0	23063.9 23181.4	0.86	4284.0 420113.5	0.913 0.009	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	6957.1 144257.9	-1000.0 -3470.6	25805.1 25067.8	0.86	5394.5 529021.5	0.804 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	4946.4 232673.5	-2190.3 -4703.2	25910.5 26331.8	0.89	5666.8 555727.9	0.913 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8145.2 125796.7	-1077.1 -4047.6	25699.8 24646.5	0.84	5190.3 508998.2	0.941 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5865.2 213066.1	-2222.9 -4905.9	25805.1 26121.1	0.88	5553.8 544644.0	0.974 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9336.1 125796.7	-1473.5 -3856.6	25699.8 24646.5	0.81	4953.5 485767.8	0.948 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6787.0 213066.1	-2654.8 -4791.1	25805.1 26121.1	0.86	5421.1 531628.9	0.980 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	10529.4 110665.2	-2354.3 -3368.9	25278.5 24225.2	0.74	4683.7 459315.0	0.897 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7711.7 195836.6	-3255.7 -4302.0	25489.1 25910.5	0.83	5268.6 516669.9	0.925 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	11729.8 152448.5	-3372.2 -2475.0	33214.7 31791.1	0.76	7562.5 741624.0	0.679 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8649.5 269914.5	-4425.1 -3660.4	33451.9 33926.5	0.84	8196.8 803829.6	0.686 0.006	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12935.5 136912.0	-4599.1 -1414.0	32740.1 31316.6	0.80	7262.0 712154.2	0.866 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9593.2 251125.6	-5702.9 -2420.7	33214.7 33689.2	0.86	8022.8 786770.1	0.859 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14144.6 152448.5	-6234.7 -110.8	32740.1 31791.1	0.84	6931.1 679708.2	1.094 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	10540.5 251125.6	-7083.6 -1124.0	33214.7 33689.2	0.88	7830.1 767869.5	1.045 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	15360.6 235181.5	-6633.5 1380.1	33740.3 33465.9	0.90	6568.5 644154.6	1.171 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	11492.7 289779.9	-7613.1 142.2	34014.6 34151.8	0.90	7618.1 747080.0	1.137 0.010	NG

Y方向負加力時 47レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	816.8 111461.2	-1414.2 -2849.0	23563.5 22395.5	0.94	4443.2 435733.4	0.640 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	758.6 157437.7	74.0 -292.6	23621.9 23329.9	0.97	4444.2 435825.3	0.097 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	188.2 39245.0	62.9 3.9	7780.8 7754.2	0.96	1170.6 114799.1	0.076 0.001	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1641.8 89024.2	-1260.6 -2145.1	23213.1 21694.7	0.89	4422.5 433697.1	0.514 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1332.5 131487.0	-685.2 -1616.9	23329.9 22862.7	0.93	4431.9 434620.6	0.399 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	236.8 38230.8	-258.3 -355.5	7780.8 7727.7	0.93	1170.2 114753.4	0.315 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	2506.8 94499.9	-1718.0 -2376.1	23181.4 21888.5	0.86	4385.7 430094.3	0.586 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2054.6 135636.6	-1367.5 -1897.0	23298.9 22946.3	0.89	4406.9 432164.8	0.477 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	100.1 36794.1	-405.9 -537.3	7768.4 7688.2	0.95	1171.2 114855.4	0.452 0.005	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3539.9 111461.2	-1426.4 -2966.9	23213.1 22395.5	0.87	4321.8 423822.7	0.756 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2717.6 143587.1	-1597.0 -2930.5	23329.9 23096.3	0.89	4374.5 428988.8	0.718 0.007	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4634.5 111461.2	-1444.4 -3185.1	23213.1 22395.5	0.85	4230.2 414839.3	0.843 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3351.6 143587.1	-1938.0 -3576.5	23329.9 23096.3	0.88	4335.1 425125.1	0.871 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	5765.4 101845.0	-1649.9 -3124.7	22946.3 22123.6	0.82	4109.8 403032.1	0.870 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	3950.1 141808.9	-2510.0 -3712.0	23063.9 23063.9	0.86	4290.3 420737.8	0.909 0.009	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	6953.8 144257.9	-1001.0 -3471.4	25805.1 25067.8	0.86	5395.0 529072.0	0.804 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	4860.4 222546.3	-2181.8 -4702.9	25910.5 26226.5	0.89	5676.4 556669.2	0.909 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8141.4 125796.7	-1077.5 -4046.5	25699.8 24646.5	0.84	5191.0 509067.6	0.941 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5770.9 213066.1	-2212.9 -4910.5	25805.1 26121.1	0.88	5566.3 545868.3	0.971 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9331.7 125796.7	-1475.2 -3856.1	25699.8 24646.5	0.81	4954.4 485859.7	0.947 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6683.5 213066.1	-2647.9 -4796.3	25805.1 26121.1	0.86	5437.0 533184.7	0.977 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	10524.4 110665.2	-2352.5 -3367.6	25278.5 24225.2	0.74	4684.9 459434.0	0.896 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	7598.0 180615.6	-3252.1 -4303.7	25489.1 25699.8	0.82	5288.4 518611.8	0.918 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	11724.0 152448.5	-3372.5 -2476.9	33214.7 31791.1	0.76	7563.8 741758.3	0.679 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8525.1 269914.5	-4422.6 -3658.3	33451.9 33926.5	0.84	8218.4 805945.9	0.682 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12929.1 136912.0	-4598.9 -1413.6	32740.1 31316.6	0.80	7263.6 712319.0	0.866 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9457.3 251125.6	-5701.9 -2417.7	33214.7 33689.2	0.86	8049.0 789334.2	0.855 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14137.6 152448.5	-6234.0 -111.1	32740.1 31791.1	0.85	6933.1 679903.6	1.093 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	10392.1 251125.6	-7092.0 -1118.3	33214.7 33689.2	0.88	7861.5 770948.7	1.042 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	15353.5 235181.5	-6635.5 1379.8	33740.3 33465.9	0.90	6570.8 644372.0	1.171 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	11329.9 277435.7	-7643.4 159.8	34014.6 34014.6	0.90	7655.6 750761.8	1.135 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	764.7 111461.2	-1421.4 -2854.0	23563.5 22395.5	0.94	4444.1 435816.0	0.640 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	736.9 157437.7	64.3 -319.3	23621.9 23329.9	0.97	4444.5 435857.9	0.102 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	191.7 38230.8	47.7 -15.0	7727.7 7727.7	0.98	1170.6 114796.2	0.065 0.000	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1537.9 89024.2	-1264.5 -2147.9	23213.1 21694.7	0.90	4425.9 434028.7	0.511 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	1258.3 120854.4	-655.8 -1594.9	23329.9 22629.1	0.93	4433.9 434813.5	0.392 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	204.2 36317.0	-257.7 -359.8	7648.0 7674.6	0.94	1170.5 114785.2	0.316 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2352.5 101845.0	-1721.2 -2371.9	23181.4 22123.6	0.87	4393.4 430846.8	0.580 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	1920.3 129858.7	-1364.0 -1867.7	23298.9 22828.8	0.89	4412.3 432701.1	0.465 0.004	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	45.0 35867.2	-401.4 -530.7	7714.9 7661.5	0.97	1171.4 114873.1	0.445 0.005	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3335.5 111461.2	-1428.8 -2964.0	23213.1 22395.5	0.87	4336.2 425233.3	0.748 0.007	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2533.9 143587.1	-1595.2 -2932.2	23329.9 23096.3	0.90	4384.3 429957.2	0.712 0.007	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4382.8 111461.2	-1438.2 -3184.0	23213.1 22395.5	0.86	4253.4 417118.0	0.833 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3120.7 143587.1	-1926.0 -3572.9	23329.9 23096.3	0.89	4350.4 426625.9	0.863 0.008	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	5469.2 101845.0	-1653.7 -3130.1	23298.9 22123.6	0.82	4143.8 406372.8	0.859 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3670.5 141808.9	-2499.7 -3720.7	23416.4 23063.9	0.87	4312.1 422877.5	0.902 0.009	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6522.4 144257.9	-985.3 -3469.5	26394.2 25067.8	0.86	5461.2 535559.3	0.788 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4476.2 213066.1	-2158.3 -4709.8	26394.2 26121.1	0.89	5717.3 560672.2	0.895 0.008	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	7575.8 125796.7	-1054.4 -4065.1	26394.2 24646.5	0.85	5292.2 518987.3	0.923 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5277.8 204179.1	-2166.5 -4933.7	26394.2 26015.8	0.88	5628.3 551947.8	0.956 0.009	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8646.0 125796.7	-1455.7 -3879.1	26394.2 24646.5	0.82	5094.7 499616.2	0.925 0.008	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	6089.8 204179.1	-2616.0 -4837.6	26394.2 26015.8	0.87	5523.3 541647.3	0.961 0.009	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	9730.8 110665.2	-2349.9 -3384.2	26121.1 24225.2	0.75	4867.8 477369.7	0.869 0.007	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6913.5 180615.6	-3248.8 -4325.0	26331.8 25699.8	0.83	5401.4 529695.1	0.896 0.008	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	10826.9 152448.5	-3381.3 -2476.4	34370.4 31791.1	0.77	7768.3 761806.4	0.653 0.004	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	7754.1 251125.6	-4420.8 -3653.2	34370.4 33689.2	0.84	8345.2 818384.1	0.658 0.005	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	11935.9 136912.0	-4566.7 -1409.9	34163.7 31316.6	0.81	7513.2 736789.5	0.832 0.006	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	8607.1 234232.3	-5695.7 -2414.6	34370.4 33451.9	0.86	8204.2 804553.9	0.828 0.007	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13060.3 152448.5	-6412.2 -116.6	34163.7 31791.1	0.85	7229.2 708938.5	1.077 0.009	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	9475.4 251125.6	-7156.8 -1108.9	34370.4 33689.2	0.89	8045.5 788994.6	1.019 0.009	NG
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	14210.7 235181.5	-6964.8 1598.9	34288.9 33465.9	0.91	6912.2 677851.4	1.174 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	10367.6 277435.7	-7822.7 253.2	34370.4 34014.6	0.91	7866.6 771451.9	1.128 0.010	NG

Y方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	543.9 68293.5	-573.2 -1766.0	22629.1 20760.3	0.94	4447.0 436106.1	0.403 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	506.9 120854.4	108.7 -432.6	22745.9 22629.1	0.98	4447.4 436145.1	0.118 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	32.6 37255.5	-51.8 -148.3	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.3	0.128 0.001	OK
13F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1144.6 48535.4	-687.5 -1504.3	21694.7 19358.7	0.89	4436.7 435087.7	0.367 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1011.8 89024.2	-523.8 -1370.0	22161.9 21694.7	0.93	4439.6 435375.3	0.335 0.003	OK
12F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1773.0 53373.8	-807.3 -1616.3	21653.5 19773.0	0.86	4417.9 433247.2	0.414 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1626.5 94499.9	-829.3 -1537.6	22123.6 21888.5	0.90	4423.0 433747.0	0.390 0.004	OK
11F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2440.3 54043.1	-436.2 -1742.7	21694.7 19825.9	0.87	4389.1 430424.4	0.479 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2269.7 95684.9	-626.1 -1895.5	22161.9 21928.3	0.90	4397.3 431231.3	0.495 0.004	OK
10F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3130.1 54043.1	-377.3 -2113.5	21694.7 19825.9	0.86	4349.8 426566.6	0.591 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2884.9 95684.9	-880.0 -2477.6	22161.9 21928.3	0.88	4364.9 428047.6	0.638 0.006	OK
9F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	3849.6 59794.6	-859.1 -2098.3	22358.7 20243.1	0.82	4298.4 421525.3	0.604 0.005	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	3468.1 94499.9	-1374.2 -2671.1	22593.7 21888.5	0.85	4326.9 424327.7	0.691 0.006	OK
8F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	4824.7 98108.2	-199.4 -2791.7	26015.8 23803.8	0.88	5680.4 557055.6	0.638 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	3969.5 144257.9	-807.0 -3451.9	26121.1 25067.8	0.90	5766.0 565447.1	0.694 0.006	OK
7F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	5805.7 98108.2	-234.3 -3328.7	25910.5 23803.8	0.87	5561.7 545418.4	0.762 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4479.1 134553.6	-807.5 -3889.4	26015.8 24857.1	0.89	5717.0 560643.6	0.782 0.007	OK
6F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6767.9 98108.2	-655.2 -3178.9	25910.5 23803.8	0.84	5424.1 531918.2	0.768 0.006	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4975.0 134553.6	-1266.1 -3777.4	26015.8 24857.1	0.87	5663.6 555411.9	0.775 0.007	OK
5F	A	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	7713.4 78648.4	-1682.9 -2642.1	25489.1 22961.2	0.74	5268.3 516639.3	0.702 0.005	OK
	B	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5456.5 125796.7	-2202.7 -3213.7	25699.8 24646.5	0.82	5606.5 549806.5	0.687 0.006	OK
4F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	8661.8 112199.6	-2604.4 -1609.5	33689.2 30367.5	0.78	8194.6 803618.5	0.530 0.003	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5940.5 170787.8	-3154.1 -2267.0	33689.2 32265.6	0.84	8596.2 842995.3	0.491 0.004	OK
3F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	9604.7 112199.6	-3768.2 -664.4	33214.7 30367.5	0.83	8020.6 786550.4	0.697 0.005	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	6419.0 152448.5	-4537.3 -1252.5	33451.9 31791.1	0.87	8536.4 837134.8	0.662 0.005	OK
2F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10528.7 112199.6	-5952.5 669.9	33214.7 30367.5	0.86	7832.6 768116.7	0.981 0.008	OK
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6879.3 152448.5	-5937.8 171.4	33689.2 31791.1	0.90	8474.5 831068.7	0.839 0.007	OK
1F	A	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	11423.5 201893.7	-7622.4 2867.1	34014.6 32917.3	0.93	7634.1 748652.1	1.183 0.010	NG
	B	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	7314.9 235181.5	-8391.6 1722.5	34014.6 33465.9	0.93	8412.1 824942.6	1.118 0.010	NG

Y方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	550.7 120854.4	-232.3 -321.0	22629.1 20760.3	0.94	4447.0 436098.6	0.095 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	758.6 173393.4	-242.4 -288.2	23563.5 22395.5	0.94	4444.2 435825.4	0.095 0.001	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	817.4 173393.4	-53.9 -58.9	23563.5 22395.5	0.93	4443.2 435732.3	0.049 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	816.8 173393.4	46.2 53.1	23563.5 22395.5	0.94	4443.2 435733.4	0.048 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 709	764.7 173393.4	223.9 269.2	23563.5 22395.5	0.94	4444.1 435816.0	0.091 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 906	543.9 120854.4	215.0 301.4	22629.1 20760.3	0.94	4447.0 436106.1	0.090 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1159.6 89024.2	-187.2 -162.6	21694.7 19358.7	0.89	4436.3 435053.1	0.098 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1524.8 150273.3	-201.0 -174.9	23213.1 21694.7	0.91	4426.3 434069.0	0.112 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1642.3 150273.3	-45.8 -37.4	23213.1 21694.7	0.91	4422.5 433695.3	0.085 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1641.8 150273.3	40.2 41.8	23213.1 21694.7	0.90	4422.5 433697.1	0.084 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 794	1537.9 150273.3	186.6 171.6	23213.1 21694.7	0.90	4425.9 434028.7	0.109 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1075	1144.6 89024.2	170.4 158.6	21694.7 19358.7	0.89	4436.7 435087.7	0.094 0.000	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1791.4 87921.7	-190.1 -187.0	21653.5 19773.0	0.86	4417.2 433181.2	0.128 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2332.5 148412.4	-196.5 -180.6	23181.4 22123.6	0.88	4394.4 430940.9	0.145 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	2506.9 148412.4	-38.4 -28.9	23181.4 21888.5	0.89	4385.7 430093.5	0.122 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 770	2506.8 148412.4	48.4 53.4	23181.4 21888.5	0.88	4385.7 430094.3	0.125 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	615 742	2352.5 148412.4	197.5 196.4	23181.4 22123.6	0.87	4393.4 430846.8	0.146 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	799 1025	1773.0 87921.7	180.1 195.4	21653.5 19773.0	0.86	4417.9 433247.2	0.128 0.000	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2456.5 89024.2	-177.8 -168.9	21694.7 19825.9	0.84	4388.3 430344.7	0.158 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3311.0 150273.3	-179.6 -152.0	23213.1 22395.5	0.86	4337.8 425396.8	0.183 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3541.3 150273.3	-25.5 -16.5	23213.1 22395.5	0.87	4321.7 423812.8	0.163 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3539.9 150273.3	58.2 58.0	23213.1 22395.5	0.85	4321.8 423822.7	0.169 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	3335.5 150273.3	203.6 185.9	23213.1 22395.5	0.86	4336.2 425233.3	0.189 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	2440.3 89024.2	182.8 189.9	21694.7 19825.9	0.84	4389.1 430424.4	0.160 0.000	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3138.9 89024.2	-154.2 -159.6	21694.7 19825.9	0.82	4349.2 426511.3	0.189 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4353.9 150273.3	-156.7 -138.9	23213.1 22395.5	0.84	4256.0 417371.7	0.225 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4636.9 150273.3	-18.4 -11.4	23213.1 22395.5	0.86	4230.0 414817.5	0.211 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4634.5 150273.3	67.0 60.5	23213.1 22395.5	0.83	4230.2 414839.3	0.220 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	611 709	4382.8 150273.3	195.5 180.4	23213.1 22395.5	0.84	4253.4 417118.0	0.234 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	794 1019	3130.1 89024.2	165.6 182.6	21694.7 19825.9	0.82	4349.8 426566.6	0.193 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	3847.5 110080.9	-192.4 -164.4	22358.7 20243.1	0.83	4298.5 421541.6	0.227 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	5434.5 155488.0	-181.9 -137.6	23298.9 22123.6	0.84	4147.7 406752.9	0.281 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	5768.5 135636.6	-6.2 -7.7	22946.3 22123.6	0.81	4109.4 402995.9	0.262 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	643 742	5765.4 135636.6	61.0 59.9	22946.3 22123.6	0.80	4109.8 403032.1	0.272 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 742	5469.2 155488.0	235.1 184.1	23298.9 22123.6	0.83	4143.8 406372.8	0.293 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	714 969	3849.6 110080.9	223.5 192.1	22358.7 20243.1	0.83	4298.4 421525.3	0.233 0.001	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	4795.3 204179.1	-278.0 -322.8	26015.8 23803.8	0.86	5683.6 557371.0	0.249 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6494.0 255117.5	-271.4 -305.5	26394.2 25067.8	0.85	5465.4 535971.4	0.304 0.001	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	6957.1 187995.3	-9.3 -6.8	25805.1 25067.8	0.83	5394.5 529021.5	0.279 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 794	6953.8 187995.3	73.7 68.1	25805.1 25067.8	0.82	5395.0 529072.0	0.288 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 794	6522.4 255117.5	343.1 384.5	26394.2 25067.8	0.85	5461.2 535559.3	0.317 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 963	4824.7 204179.1	319.4 371.6	26015.8 23803.8	0.86	5680.4 557055.6	0.258 0.001	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	5745.3 195836.6	-233.4 -233.4	25910.5 23803.8	0.83	5569.7 546197.3	0.275 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	7555.9 243508.1	-225.4 -216.3	26394.2 24646.5	0.83	5295.6 519323.6	0.339 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8145.2 180615.6	-4.2 -2.7	25699.8 24646.5	0.82	5190.3 508998.2	0.331 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	8141.4 180615.6	70.3 62.5	25699.8 24646.5	0.80	5191.0 509067.6	0.340 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	7575.8 243508.1	299.6 290.9	26394.2 24646.5	0.83	5292.2 518987.3	0.350 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	5805.7 195836.6	276.1 281.2	25910.5 23803.8	0.83	5561.7 545418.4	0.284 0.001	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6673.8 195836.6	-214.3 -221.4	25910.5 23803.8	0.82	5438.5 533330.0	0.312 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8636.0 243508.1	-198.2 -198.3	26394.2 24646.5	0.81	5096.6 499808.9	0.378 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9336.1 180615.6	2.7 2.7	25699.8 24646.5	0.77	4953.5 485767.8	0.379 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	9331.7 180615.6	70.5 61.9	25699.8 24646.5	0.79	4954.4 485859.7	0.388 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	611 850	8646.0 243508.1	281.7 280.6	26394.2 24646.5	0.81	5094.7 499616.2	0.391 0.001	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 963	6767.9 195836.6	264.9 275.5	25910.5 23803.8	0.82	5242.1 531918.2	0.324 0.001	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	7582.9 167102.5	-162.4 -187.7	25489.1 22961.2	0.80	5291.0 518867.1	0.357 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	9732.6 213066.1	-146.7 -167.5	26121.1 24225.2	0.80	4867.4 477331.9	0.425 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	10529.4 155051.1	8.8 5.7	25278.5 24225.2	0.79	4683.7 459315.0	0.436 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	766 906	10524.4 155051.1	61.8 57.3	25278.5 24225.2	0.75	4684.9 459434.0	0.443 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 906	9730.8 213066.1	229.0 251.3	26121.1 24225.2	0.80	4867.8 477369.7	0.437 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 1075	7713.4 167102.5	216.0 241.6	25489.1 22961.2	0.80	5268.3 516639.3	0.370 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	8490.9 251125.6	-184.8 -215.3	33689.2 30367.5	0.83	8224.3 806523.5	0.300 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	10842.4 314417.5	-165.3 -194.7	34370.4 31791.1	0.83	7764.9 761472.4	0.360 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	11729.8 218988.1	10.4 6.9	33214.7 31791.1	0.81	7562.5 741624.0	0.370 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1019	11724.0 218988.1	70.7 68.9	33214.7 31791.1	0.77	7563.8 741758.3	0.375 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 1019	10826.9 314417.5	262.7 296.2	34370.4 31791.1	0.82	7768.3 761806.4	0.369 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1188	8661.8 251125.6	245.4 276.7	33689.2 30367.5	0.82	8194.6 803618.5	0.312 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	9391.0 218988.1	-150.7 -158.9	33214.7 30367.5	0.80	8061.6 790573.7	0.324 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	11967.1 290893.7	-129.8 -139.2	34163.7 31316.6	0.80	7505.6 736050.9	0.395 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12935.5 192647.1	15.0 11.3	32740.1 31316.6	0.77	7262.0 712154.2	0.414 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1075	12929.1 192647.1	65.0 57.3	32740.1 31316.6	0.76	7263.6 712319.0	0.419 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1075	11935.9 290893.7	227.4 234.3	34163.7 31316.6	0.80	7513.2 736789.5	0.403 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	9604.7 218988.1	213.2 219.5	33214.7 30367.5	0.79	8020.6 786550.4	0.337 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10270.6 218988.1	-120.2 -138.5	33214.7 30367.5	0.80	7886.8 773435.8	0.351 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13109.0 290893.7	-86.9 -112.8	34163.7 31791.1	0.81	7216.3 707675.3	0.423 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14144.6 192647.1	21.1 15.3	32740.1 31791.1	0.77	6931.1 679708.2	0.447 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	906 1019	14137.6 192647.1	53.8 53.5	32740.1 31791.1	0.73	6933.1 679903.6	0.449 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	738 1019	13060.3 290893.7	185.0 211.5	34163.7 31791.1	0.80	7229.2 708938.5	0.431 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 1188	10528.7 218988.1	186.8 201.5	33214.7 30367.5	0.79	7832.6 768116.7	0.365 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	11121.6 277435.7	11.3 -94.5	34014.6 32917.3	0.91	7702.9 755395.9	0.348 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	14278.6 302966.7	31.7 -63.3	34288.9 33465.9	0.95	6892.6 675933.4	0.434 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	15360.6 255001.0	36.7 18.2	33740.3 33465.9	0.82	6568.5 644154.6	0.463 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	788 820	15353.5 255001.0	41.6 42.9	33740.3 33465.9	0.76	6570.8 644372.0	0.463 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	723 820	14210.7 302966.7	51.1 152.9	34288.9 33465.9	0.86	6912.2 677851.4	0.440 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 885	11423.5 277435.7	88.8 148.3	34014.6 32917.3	0.84	7634.1 748652.1	0.362 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	511.4 126002.6	-166.8 -238.6	22745.9 22629.1	0.95	4447.4 436140.5	0.074 0.001	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	745.8 177761.5	-156.5 -185.4	23621.9 23329.9	0.94	4444.4 435844.7	0.071 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	756.7 177761.5	-28.9 -33.3	23621.9 23329.9	0.94	4444.2 435828.3	0.039 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	758.6 177761.5	52.6 59.5	23621.9 23329.9	0.94	4444.2 435825.3	0.045 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	562 597	736.9 177761.5	158.4 184.9	23621.9 23329.9	0.94	4444.5 435857.9	0.071 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	667 681	506.9 126002.6	166.3 234.9	22745.9 22629.1	0.95	4447.4 436145.1	0.073 0.001	OK
13F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1023.7 103122.0	-132.8 -122.4	22161.9 21694.7	0.90	4439.3 435350.9	0.074 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1304.2 157437.7	-133.8 -123.9	23329.9 22862.7	0.91	4432.7 434695.6	0.085 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1354.9 157437.7	-26.4 -27.0	23329.9 22862.7	0.91	4431.3 434560.0	0.065 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 653	1332.5 157437.7	44.1 37.2	23329.9 22862.7	0.92	4431.9 434620.6	0.067 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
13F	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 681	1258.3 157437.7	133.1 117.9	23329.9 22629.1	0.92	4433.9 434813.5	0.083 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 794	1011.8 103122.0	132.8 115.5	22161.9 21694.7	0.91	4439.6 435375.3	0.074 0.000	OK
12F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1650.4 101845.0	-139.9 -149.3	22123.6 21888.5	0.88	4422.2 433668.5	0.105 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2012.0 155488.0	-139.8 -137.3	23298.9 22946.3	0.89	4408.6 432338.9	0.116 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2108.9 155488.0	-31.8 -33.9	23298.9 22946.3	0.89	4404.5 431938.0	0.099 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 643	2054.6 155488.0	39.6 33.9	23298.9 22946.3	0.89	4406.9 432164.8	0.098 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 657	1920.3 155488.0	129.4 119.6	23298.9 22828.8	0.89	4412.3 432701.1	0.110 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	742 770	1626.5 101845.0	135.1 134.5	22123.6 21888.5	0.87	4423.0 433747.0	0.101 0.000	OK
11F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2300.7 103122.0	-141.2 -144.4	22161.9 21928.3	0.85	4395.9 431088.8	0.133 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2645.2 157437.7	-143.6 -129.4	23329.9 23096.3	0.88	4378.4 429378.3	0.143 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	2782.0 157437.7	-37.0 -36.0	23329.9 23213.1	0.87	4370.8 428633.0	0.127 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2717.6 157437.7	31.8 25.2	23329.9 23096.3	0.88	4374.5 428988.8	0.124 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	2533.9 157437.7	121.2 103.3	23329.9 23096.3	0.88	4384.3 429957.2	0.134 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2269.7 103122.0	128.9 123.9	22161.9 21928.3	0.85	4397.3 431231.3	0.129 0.000	OK
10F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2925.4 103122.0	-132.7 -142.1	22161.9 21928.3	0.84	4362.5 427811.1	0.161 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3245.0 157437.7	-140.8 -126.3	23329.9 23096.3	0.86	4342.3 425831.7	0.168 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 611	3422.4 157437.7	-42.8 -37.8	23329.9 23213.1	0.86	4330.2 424644.0	0.156 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3351.6 157437.7	27.4 21.2	23329.9 23096.3	0.87	4335.1 425125.1	0.151 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	597 625	3120.7 157437.7	110.4 95.9	23329.9 23096.3	0.87	4350.4 426625.9	0.157 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	738 766	2884.9 103122.0	118.2 120.6	22161.9 21928.3	0.83	4364.9 428047.6	0.155 0.000	OK
9F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	3519.8 119357.7	-172.1 -150.8	22593.7 21888.5	0.84	4323.2 423965.3	0.194 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3809.6 163082.0	-172.2 -128.4	23416.4 23063.9	0.87	4301.5 421832.5	0.200 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 615	4028.1 141808.9	-38.4 -36.3	23063.9 23181.4	0.84	4284.0 420113.5	0.182 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	629 629	3950.1 141808.9	16.4 16.9	23063.9 23063.9	0.84	4290.3 420737.8	0.175 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	586 629	3670.5 163082.0	130.5 95.3	23416.4 23063.9	0.87	4312.1 422877.5	0.185 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	686 770	3468.1 119357.7	143.1 126.0	22593.7 21888.5	0.84	4326.9 424327.7	0.186 0.000	OK
8F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	4045.9 213066.1	-250.3 -285.9	26121.1 25067.8	0.87	5759.0 564764.0	0.204 0.001	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 639	4619.3 267577.3	-252.8 -268.2	26394.2 26226.5	0.87	5702.5 559220.0	0.216 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 625	4946.4 195836.6	-45.7 -39.8	25910.5 26331.8	0.85	5666.8 555727.9	0.198 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	681 639	4860.4 195836.6	21.6 19.2	25910.5 26226.5	0.85	5676.4 556669.2	0.191 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	583 653	4476.2 267577.3	197.3 211.4	26394.2 26121.1	0.87	5717.3 560672.2	0.203 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	653 794	3969.5 213066.1	213.4 243.1	26121.1 25067.8	0.87	5766.0 565447.1	0.195 0.000	OK
7F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4582.1 204179.1	-222.5 -226.9	26015.8 24857.1	0.85	5706.4 559601.9	0.218 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	5423.9 255117.5	-227.9 -213.5	26394.2 26121.1	0.86	5610.5 550203.0	0.241 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5865.2 187995.3	-43.7 -37.1	25805.1 26121.1	0.84	5553.8 544644.0	0.234 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	5770.9 187995.3	15.6 12.8	25805.1 26121.1	0.84	5566.3 545868.3	0.226 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	5277.8 255117.5	172.9 163.0	26394.2 26015.8	0.86	5628.3 551947.8	0.228 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4479.1 204179.1	186.4 187.4	26015.8 24857.1	0.85	5717.0 560643.6	0.208 0.000	OK
6F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	5105.4 204179.1	-212.6 -221.4	26015.8 24857.1	0.85	5648.7 553945.1	0.238 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 653	6239.2 255117.5	-208.5 -199.5	26394.2 26121.1	0.85	5502.3 539592.3	0.269 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6787.0 187995.3	-42.5 -36.1	25805.1 26121.1	0.82	5421.1 531628.9	0.269 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	695 653	6683.5 187995.3	9.0 8.0	25805.1 26121.1	0.82	5437.0 533184.7	0.260 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	597 667	6089.8 255117.5	149.1 143.5	26394.2 26015.8	0.85	5523.3 541647.3	0.256 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	667 822	4975.0 204179.1	172.8 179.0	26015.8 24857.1	0.85	5663.6 555411.9	0.226 0.000	OK
5F	1	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5615.1 180615.6	-172.6 -194.2	25699.8 24646.5	0.83	5586.5 547847.2	0.256 0.000	OK
	2	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	7066.2 232673.5	-166.2 -181.0	26331.8 25699.8	0.83	5377.1 527313.4	0.301 0.000	OK
	3	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 681	7711.7 167102.5	-37.5 -34.3	25489.1 25910.5	0.79	5268.6 516669.9	0.308 0.000	OK
	4	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	738 709	7598.0 167102.5	1.6 4.1	25489.1 25699.8	0.85	5288.4 518611.8	0.299 0.000	OK
	5	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	625 709	6913.5 232673.5	109.2 124.0	26331.8 25699.8	0.84	5401.4 529695.1	0.287 0.000	OK
	6	738.3 449214	16630.1 357.5	24.7 24.7	709 850	5456.5 180615.6	132.1 153.3	25699.8 24646.5	0.84	5606.5 549806.5	0.244 0.000	OK
4F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	6129.2 251125.6	-194.9 -221.2	33689.2 32265.6	0.85	8573.1 840738.0	0.212 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 766	7909.3 340914.4	-188.4 -214.9	34370.4 33926.5	0.86	8320.6 815974.7	0.254 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8649.5 234232.3	-42.1 -40.7	33451.9 33926.5	0.81	8196.8 803829.6	0.263 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 766	8525.1 234232.3	1.4 4.6	33451.9 33926.5	0.88	8218.4 805945.9	0.255 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	681 794	7754.1 340914.4	122.6 146.0	34370.4 33689.2	0.86	8345.2 818384.1	0.245 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 963	5940.5 251125.6	150.7 176.1	33689.2 32265.6	0.86	8596.2 842995.3	0.201 0.000	OK
3F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	6638.8 234232.3	-167.5 -174.0	33451.9 31791.1	0.83	8507.4 834290.5	0.226 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	8764.4 314417.5	-158.1 -166.1	34370.4 33689.2	0.84	8176.6 801847.1	0.276 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9593.2 218988.1	-37.8 -33.9	33214.7 33689.2	0.80	8022.8 786770.1	0.292 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	9457.3 218988.1	-4.6 -1.5	33214.7 33689.2	0.86	8049.0 789334.2	0.285 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 822	8607.1 314417.5	91.8 102.3	34370.4 33451.9	0.84	8204.2 804553.9	0.267 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	822 1019	6419.0 234232.3	122.4 130.6	33451.9 31791.1	0.84	8536.4 837134.8	0.215 0.000	OK
2F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	7130.1 251125.6	-139.0 -152.7	33689.2 31791.1	0.84	8439.0 827587.0	0.239 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	9634.4 314417.5	-120.9 -140.2	34370.4 33689.2	0.84	8014.8 785984.2	0.299 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	10540.5 218988.1	-32.0 -30.3	33214.7 33689.2	0.79	7830.1 767869.5	0.320 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	850 794	10392.1 218988.1	-10.5 -4.7	33214.7 33689.2	0.84	7861.5 770948.7	0.314 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	709 794	9475.4 314417.5	56.2 77.7	34370.4 33689.2	0.85	8045.5 788994.6	0.289 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	794 1019	6879.3 251125.6	90.2 110.6	33689.2 31791.1	0.85	8474.5 831068.7	0.227 0.000	OK
1F	1	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	7594.5 277435.7	-65.2 -103.9	34014.6 33465.9	0.87	8369.9 820811.0	0.237 0.000	OK
	2	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	10529.2 317074.5	-37.5 -85.2	34370.4 34014.6	0.87	7832.5 768105.4	0.318 0.000	OK
	3	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 739	11492.7 277435.7	-33.0 -22.5	34014.6 34151.8	0.83	7618.1 747080.0	0.341 0.000	OK
	4	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 755	11329.9 277435.7	-28.2 -7.7	34014.6 34014.6	0.87	7655.6 750761.8	0.336 0.000	OK
	5	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	706 755	10367.6 317074.5	-28.0 32.1	34370.4 34014.6	0.99	7866.6 771451.9	0.308 0.000	OK
	6	961.4 781996	25042.7 357.5	28.5 28.5	755 820	7314.9 277435.7	7.0 72.7	34014.6 33465.9	0.91	8412.1 824942.6	0.226 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
14F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	32.6 31364.6	-2.2 -14.4	7515.2 7701.1	0.98	1171.4 114875.3	0.016 0.000	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	181.1 40300.1	-5.6 1.2	7780.8 7754.2	0.97	1170.7 114805.0	0.028 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	161.2 40300.1	11.3 11.4	7780.8 7780.8	0.94	1170.8 114820.0	0.030 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	188.2 40300.1	31.5 31.4	7780.8 7754.2	0.93	1170.6 114799.1	0.049 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	191.7 38230.8	-9.7 -12.8	7727.7 7727.7	0.94	1170.6 114796.2	0.035 0.000	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	32.6 31364.6	-4.0 4.1	7515.2 7701.1	1.00	1171.4 114875.3	0.008 0.000	OK
13F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	230.0 40300.1	-11.3 -13.4	7780.8 7727.7	0.93	1170.2 114760.4	0.040 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	234.1 40300.1	9.3 8.8	7780.8 7780.8	0.93	1170.2 114756.2	0.037 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 541	236.8 40300.1	31.0 29.9	7780.8 7727.7	0.92	1170.2 114753.4	0.055 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	562 555	204.2 35413.5	-9.6 -8.7	7648.0 7674.6	0.93	1170.5 114785.2	0.034 0.000	OK
12F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	99.9 39801.1	-6.4 -10.7	7768.4 7688.2	0.96	1171.2 114855.5	0.022 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 537	115.4 39801.1	4.6 4.1	7768.4 7741.6	0.95	1171.1 114848.1	0.019 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	530 551	100.1 39801.1	25.1 25.5	7768.4 7688.2	0.95	1171.2 114855.4	0.034 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	544 558	45.0 37757.4	-16.5 -15.4	7714.9 7661.5	0.97	1171.4 114873.1	0.020 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-194.7	1.200	1973.4	2173.4	3323.2	OK
		R	258.6			2626.7		
	2	L	-234.0	1.200	1283.1	1305.7	3793.8	OK
		R	219.3			1759.1		
	3	L	-226.8	1.200	1362.7	1408.5	3694.2	OK
		R	226.6			1861.8		
	4	L	-219.5	1.200	1397.8	1457.9	3768.5	OK
		R	233.8			1911.2		
	5	L	-258.9	1.200	1753.8	1845.7	4045.7	OK
		R	194.4			2299.0		

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-223.1	1.200	1966.3	2136.5	3264.5	OK
		R	299.0			2658.6		
	2	L	-269.8	1.200	1227.7	1203.4	3658.6	OK
		R	252.3			1725.6		
	3	L	-260.8	1.200	1285.0	1281.2	3591.2	OK
		R	261.3			1803.4		
	4	L	-252.1	1.200	1338.8	1354.4	3696.2	OK
		R	270.0			1876.5		
	5	L	-299.1	1.200	1749.2	1799.9	3986.4	OK
		R	223.0			2322.1		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-185.5	1.200	1026.6	1046.5	3260.7	OK
		R	267.8			1499.8		
	2	L	-236.2	1.200	658.1	553.5	3496.9	OK
		R	217.1			1006.8		
	3	L	-225.3	1.200	671.0	579.9	3462.3	OK
		R	228.0			1033.2		
	4	L	-217.1	1.200	611.1	516.2	3354.9	OK
		R	236.2			969.6		
	5	L	-268.8	1.200	1009.0	942.0	4020.0	OK
		R	184.5			1395.3		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-640.1	1.200	11.8	625.9	3260.7	OK
		R	789.6			803.8		
	B	L	-445.3	1.200	-45.8	500.2	3909.9	OK
		R	8.0			46.9		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	25.4	772.6	3260.7	OK
		R	988.3			1018.8		
	B	L	-534.8	1.200	-77.4	627.7	3765.3	OK
		R	-12.6			105.6		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.3	1.200	29.4	768.0	3260.7	OK
		R	988.1			1023.4		
	B	L	-534.4	1.200	-78.6	628.7	3761.8	OK
		R	-12.2			106.6		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	29.6	767.6	3260.7	OK
		R	988.3			1023.8		
	B	L	-534.9	1.200	-80.6	631.6	3768.7	OK
		R	-12.7			109.5		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-802.9	1.200	30.5	766.3	3260.7	OK
		R	988.5			1025.1		
	B	L	-535.3	1.200	-77.4	628.2	3785.8	OK
		R	-13.2			106.1		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-640.2	1.200	17.1	619.7	3260.7	OK
		R	789.5			810.0		
	B	L	-445.5	1.200	-48.2	503.3	3861.6	OK
		R	7.8			50.0		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-194.7	1.200	-1754.1	2299.6	4046.9	OK
		R	258.6			1846.3		
	2	L	-234.0	1.200	-1397.4	1910.9	3768.6	OK
		R	219.3			1457.6		
	3	L	-226.8	1.200	-1362.5	1861.7	3694.4	OK
		R	226.6			1408.4		
	4	L	-219.5	1.200	-1282.6	1758.6	3794.4	OK
		R	233.8			1305.2		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	5	L	-258.9	1.200	-1972.8	2626.2	≤	3323.0 OK
		R	194.4			2172.9	≤	

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-223.1	1.200	-1739.8	2310.8	≤	3995.0 OK
		R	299.0			1788.7	≤	
	2	L	-269.8	1.200	-1331.8	1868.0	≤	3686.0 OK
		R	252.3			1345.9	≤	
	3	L	-260.8	1.200	-1298.6	1819.2	≤	3581.5 OK
		R	261.3			1297.0	≤	
	4	L	-252.1	1.200	-1237.9	1737.6	≤	3677.6 OK
		R	270.0			1215.5	≤	
	5	L	-299.1	1.200	-1965.5	2657.7	≤	3263.9 OK
		R	223.0			2135.5	≤	

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-185.5	1.200	-994.1	1378.3	≤	3999.4 OK
		R	267.8			925.0	≤	
	2	L	-236.2	1.200	-621.3	981.8	≤	3311.4 OK
		R	217.1			528.5	≤	
	3	L	-225.3	1.200	-696.2	1060.8	≤	3456.8 OK
		R	228.0			607.5	≤	
	4	L	-217.1	1.200	-645.3	991.5	≤	3535.2 OK
		R	236.2			538.2	≤	
	5	L	-268.8	1.200	-1022.0	1495.2	≤	3260.7 OK
		R	184.5			1041.9	≤	

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-640.1	1.200	17.8	618.8	≤	3260.7 OK
		R	789.6			810.9	≤	
	B	L	-445.3	1.200	-46.0	500.4	≤	3862.7 OK
		R	8.0			47.1	≤	

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	30.7	766.2	≤	3260.7 OK
		R	988.3			1025.2	≤	
	B	L	-534.8	1.200	-79.6	630.3	≤	3784.4 OK
		R	-12.6			108.1	≤	

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.3	1.200	29.8	767.5	≤	3260.7 OK
		R	988.1			1023.9	≤	
	B	L	-534.4	1.200	-78.7	628.8	≤	3763.1 OK
		R	-12.2			106.6	≤	

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	29.5	767.7	≤	3260.7 OK
		R	988.3			1023.7	≤	
	B	L	-534.9	1.200	-79.2	629.9	≤	3769.1 OK
		R	-12.7			107.7	≤	

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-802.9	1.200	25.0	772.8	≤	3260.7 OK
		R	988.5			1018.5	≤	
	B	L	-535.3	1.200	-76.4	627.0	≤	3761.7 OK
		R	-13.2			104.9	≤	

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-640.2	1.200	11.3	626.7	≦	3260.7	OK
		R	789.5			803.0	≦		
	B	L	-445.5	1.200	-47.3	502.3	≦	3908.0	OK
		R	7.8			49.0	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-640.1	1.200	766.3	279.5	≦	3260.7	OK
		R	789.6			1709.2	≦		
	B	L	-445.3	1.200	1423.4	1262.9	≦	3567.1	OK
		R	8.0			1716.2	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	776.3	128.5	≦	3260.7	OK
		R	988.3			1919.9	≦		
	B	L	-534.8	1.200	1301.1	1026.6	≦	3285.2	OK
		R	-12.6			1548.7	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.3	1.200	772.9	124.1	≦	3260.7	OK
		R	988.1			1915.5	≦		
	B	L	-534.4	1.200	1245.5	960.2	≦	3260.7	OK
		R	-12.2			1482.4	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	772.9	124.4	≦	3260.7	OK
		R	988.3			1915.8	≦		
	B	L	-534.9	1.200	1272.4	992.1	≦	3263.9	OK
		R	-12.7			1514.2	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-802.9	1.200	776.3	128.7	≦	3260.7	OK
		R	988.5			1920.1	≦		
	B	L	-535.3	1.200	1336.8	1068.8	≦	3339.5	OK
		R	-13.2			1590.9	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-640.2	1.200	767.4	280.6	≦	3260.7	OK
		R	789.5			1710.3	≦		
	B	L	-445.5	1.200	1421.0	1259.8	≦	3570.9	OK
		R	7.8			1713.1	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-194.7	1.200	-11.1	208.0	≦	3260.7	OK
		R	258.6			245.3	≦		
	2	L	-234.0	1.200	-12.6	249.1	≦	3260.7	OK
		R	219.3			204.2	≦		
	3	L	-226.8	1.200	-12.3	241.5	≦	3260.7	OK
		R	226.6			211.8	≦		
	4	L	-219.5	1.200	-11.2	232.9	≦	3260.7	OK
		R	233.8			220.4	≦		
	5	L	-258.9	1.200	-24.5	288.2	≦	3673.5	OK
		R	194.4			165.1	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-223.1	1.200	17.8	201.7	≦	3308.8	OK

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	R	299.0	1.200	17.8	320.4	≦	3308.8	OK
		L	-269.8			264.8	≦		
	2	R	252.3	1.200	4.2	257.3	≦	3260.7	OK
		L	-260.8			252.7	≦		
	3	R	261.3	1.200	6.7	269.4	≦	3260.7	OK
		L	-252.1			241.8	≦		
	4	R	270.0	1.200	8.6	280.4	≦	3260.7	OK
		L	-299.1			295.2	≦		
	5	R	223.0	1.200	3.3	227.0	≦	3260.7	OK
		L					≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-185.5	1.200	8.0	175.8	≦	3361.0	OK
		R	267.8			277.5	≦		
	2	L	-236.2	1.200	3.3	232.3	≦	3260.7	OK
		R	217.1			221.0	≦		
	3	L	-225.3	1.200	4.8	219.5	≦	3260.7	OK
		R	228.0			233.8	≦		
	4	L	-217.1	1.200	7.4	208.2	≦	3260.7	OK
		R	236.2			245.1	≦		
	5	L	-268.8	1.200	8.1	259.1	≦	3260.7	OK
		R	184.5			194.2	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-640.1	1.200	-763.3	1556.1	≦	3260.7	OK
		R	789.6			126.4	≦		
	B	L	-445.3	1.200	-1284.5	1986.6	≦	3944.4	OK
		R	8.0			1533.3	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	-728.1	1676.8	≦	3260.7	OK
		R	988.3			114.6	≦		
	B	L	-534.8	1.200	-1250.7	2035.6	≦	3974.6	OK
		R	-12.6			1513.5	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.3	1.200	-704.0	1648.2	≦	3260.7	OK
		R	988.1			143.2	≦		
	B	L	-534.4	1.200	-1242.7	2025.6	≦	3954.8	OK
		R	-12.2			1503.4	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-803.1	1.200	-705.1	1649.2	≦	3260.7	OK
		R	988.3			142.2	≦		
	B	L	-534.9	1.200	-1229.4	2010.1	≦	3983.5	OK
		R	-12.7			1488.0	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-802.9	1.200	-730.8	1679.8	≦	3260.7	OK
		R	988.5			111.5	≦		
	B	L	-535.3	1.200	-1231.4	2013.0	≦	4008.2	OK
		R	-13.2			1490.8	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-640.2	1.200	-761.5	1554.0	≦	3260.7	OK
		R	789.5			124.3	≦		
	B	L	-445.5	1.200	-1286.5	1989.3	≦	3959.9	OK
		R					≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	B	R	7.8	1.200	-1286.5	1536.0	≦	3959.9	OK

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-194.7	1.200	14.5	177.3	≦	3306.1	OK
		R	258.6			276.0	≦		
	2	L	-234.0	1.200	3.4	229.9	≦	3260.7	OK
		R	219.3			223.4	≦		
	3	L	-226.8	1.200	9.1	215.9	≦	3260.7	OK
		R	226.6			237.4	≦		
	4	L	-219.5	1.200	12.0	205.1	≦	3260.7	OK
		R	233.8			248.2	≦		
	5	L	-258.9	1.200	18.8	236.3	≦	3260.7	OK
		R	194.4			217.0	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-223.1	1.200	-5.2	229.3	≦	3260.7	OK
		R	299.0			292.8	≦		
	2	L	-269.8	1.200	-9.0	280.7	≦	3260.7	OK
		R	252.3			241.5	≦		
	3	L	-260.8	1.200	-6.6	268.8	≦	3260.7	OK
		R	261.3			253.4	≦		
	4	L	-252.1	1.200	-3.4	256.2	≦	3260.7	OK
		R	270.0			265.9	≦		
	5	L	-299.1	1.200	-15.2	317.4	≦	3260.7	OK
		R	223.0			204.8	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-185.5	1.200	5.4	179.0	≦	3260.7	OK
		R	267.8			274.3	≦		
	2	L	-236.2	1.200	-5.7	243.1	≦	3260.7	OK
		R	217.1			210.2	≦		
	3	L	-225.3	1.200	-5.5	231.9	≦	3260.7	OK
		R	228.0			221.4	≦		
	4	L	-217.1	1.200	-4.6	222.6	≦	3260.7	OK
		R	236.2			230.7	≦		
	5	L	-268.8	1.200	-12.6	284.0	≦	3523.8	OK
		R	184.5			169.4	≦		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①： はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による（λy/λ）の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ニュートン級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ニュートン級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②： 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400- σ -ト級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490- σ -ト級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

ルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 14F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 15F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

ルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 15F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 14F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 15F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルネーム 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 14F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 15F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	71.4	100.9	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490	7200	2213	1018.0	1.1	917.2	651	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN490			1018.0	1.1	917.2	651	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 14F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 15F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 14F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 15F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 9F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
		②	R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
1 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 15F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 15F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
2 12F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 15F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 12F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
3 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 15F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0 R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490 SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 12F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0 R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
4 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 15F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0 R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490 SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	94.5	211.7	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x40.0	SN490	20000	3556	5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x40.0	SN490			5546.7	1.1	4939.9	1904	2500	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 11F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 12F A	GY1	①	RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	92.6	215.9	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x400x19.0x36.0	SN490	20000	3200	5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
		②	R RH - 900x400x19.0x36.0	SN490			5138.9	1.1	4566.9	1921	2500	
5 13F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 14F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 15F A	GY1	①	RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	81.0	247.0	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 800x350x19.0x36.0	SN490	20000	3150	3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
		②	R RH - 800x350x19.0x36.0	SN490			3979.3	1.1	3515.6	1968	2500	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 7F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	81.6	88.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	7200	2500	2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	668	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 14F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 15F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 3F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 4F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 5F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 6F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 7F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 8F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 9F A	GY2	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	74.7	267.6	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	20000	2178	3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	2071	2500	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	83.3	240.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	20000	2800	2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
			R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1837	2500	
6 13F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 14F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
6 15F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	81.6	245.2	7	270.0	2500	2500	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	20000	2500	2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1857	2500	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 14F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 15F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5.4.1 部材種別図

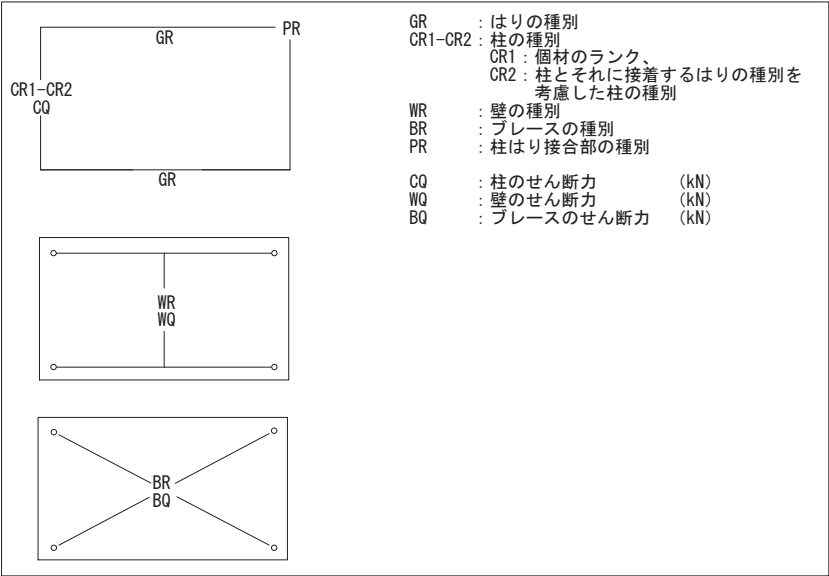


15F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
14F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
13F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
12F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
11F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
10F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
9F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
8F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
7F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
6F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
5F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
4F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
3F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
2F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
1F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
	1	2	3	4	5	6

Aフレーム <X方向 正加力> (S=1/259)

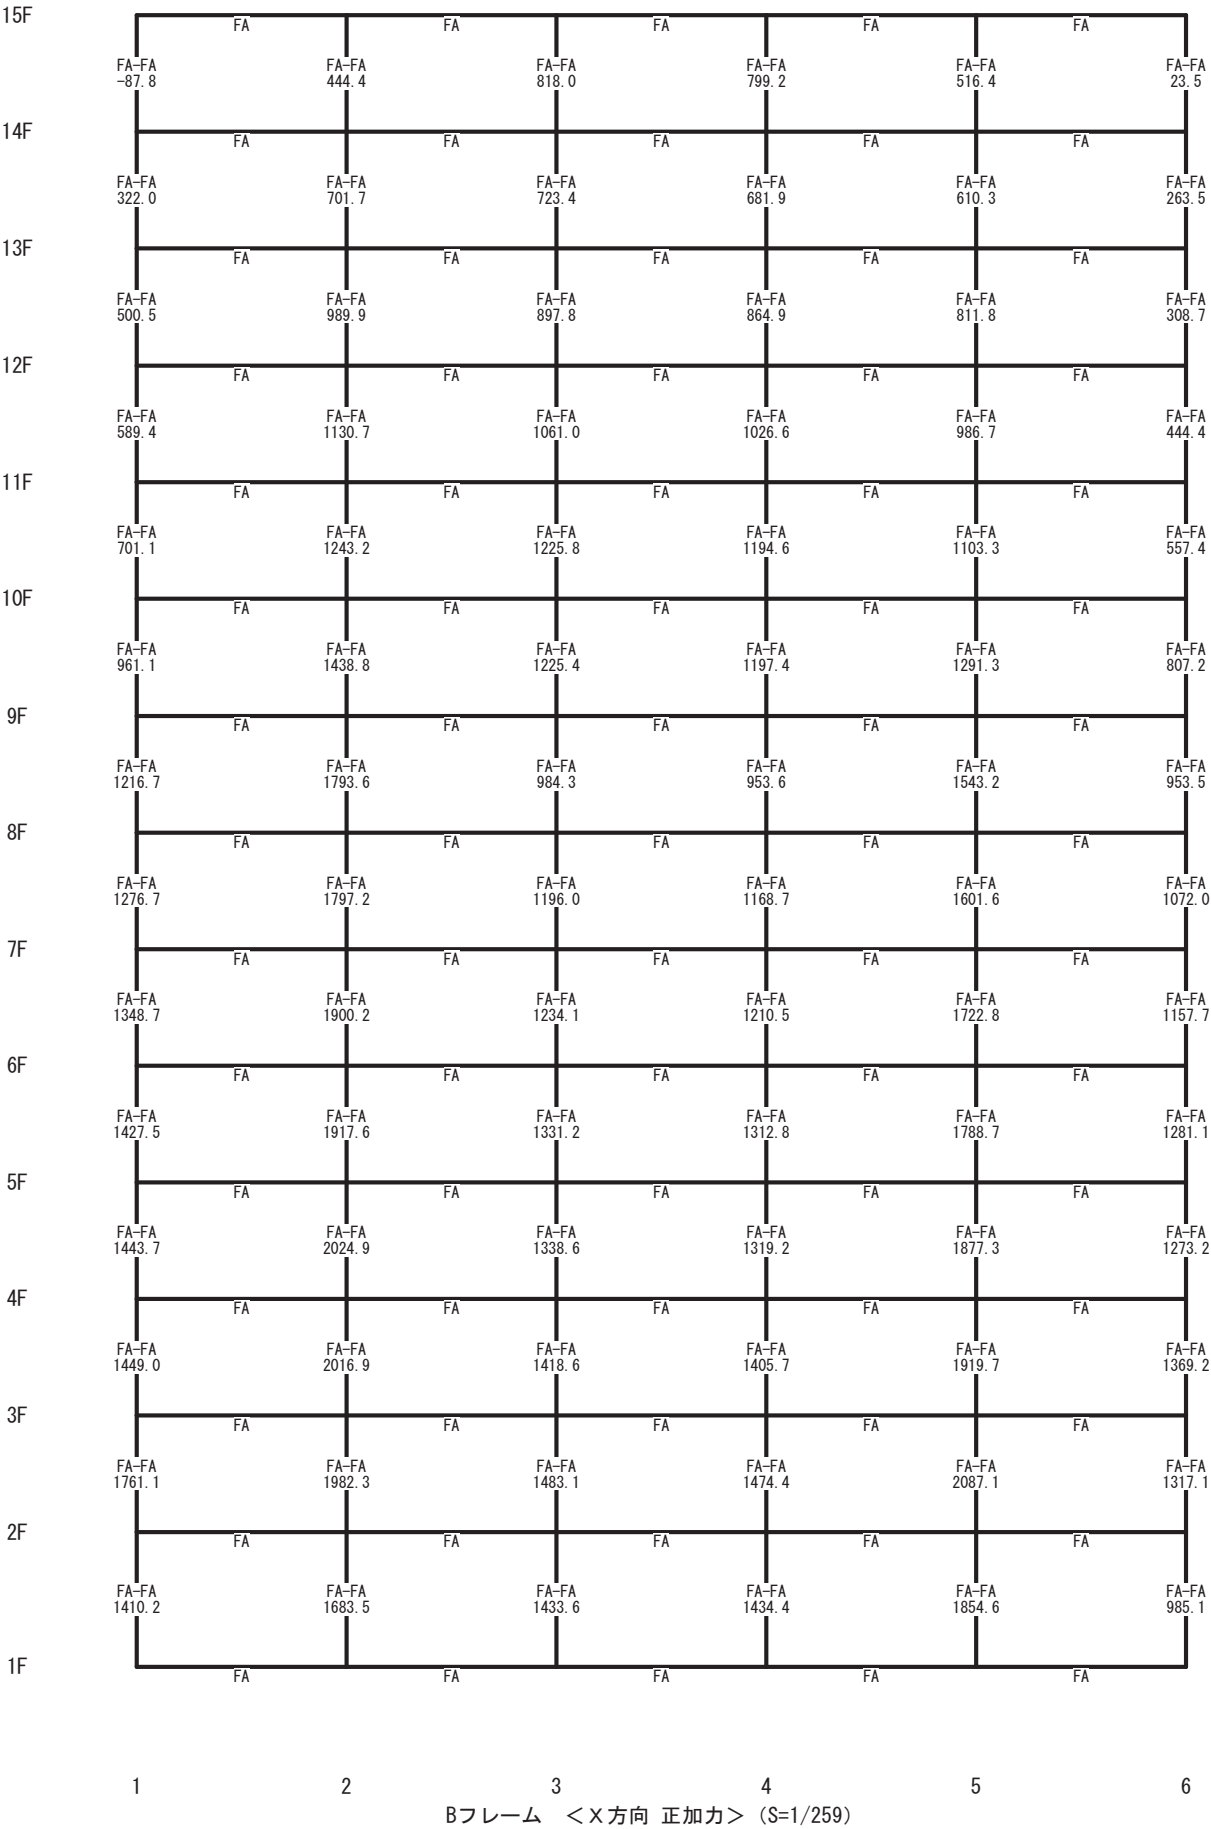

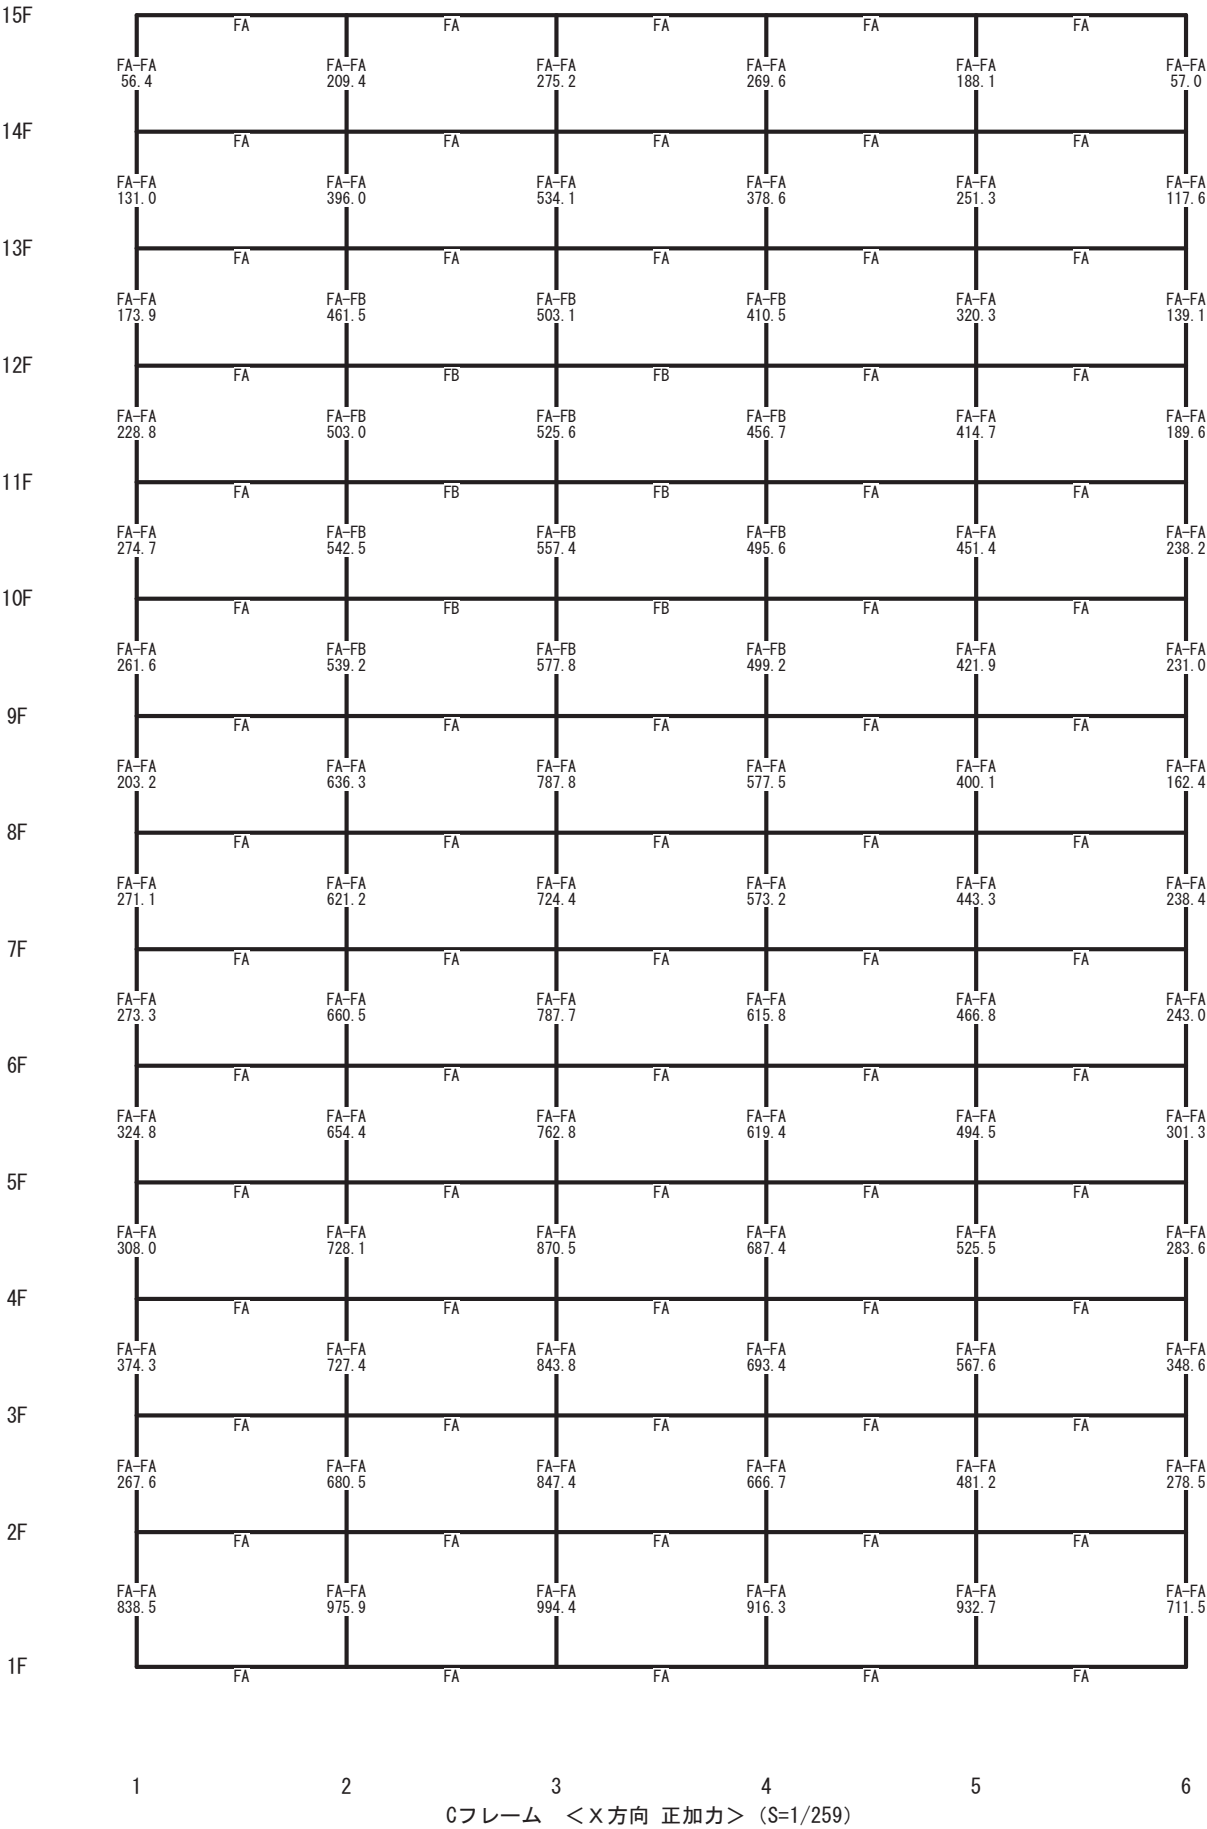


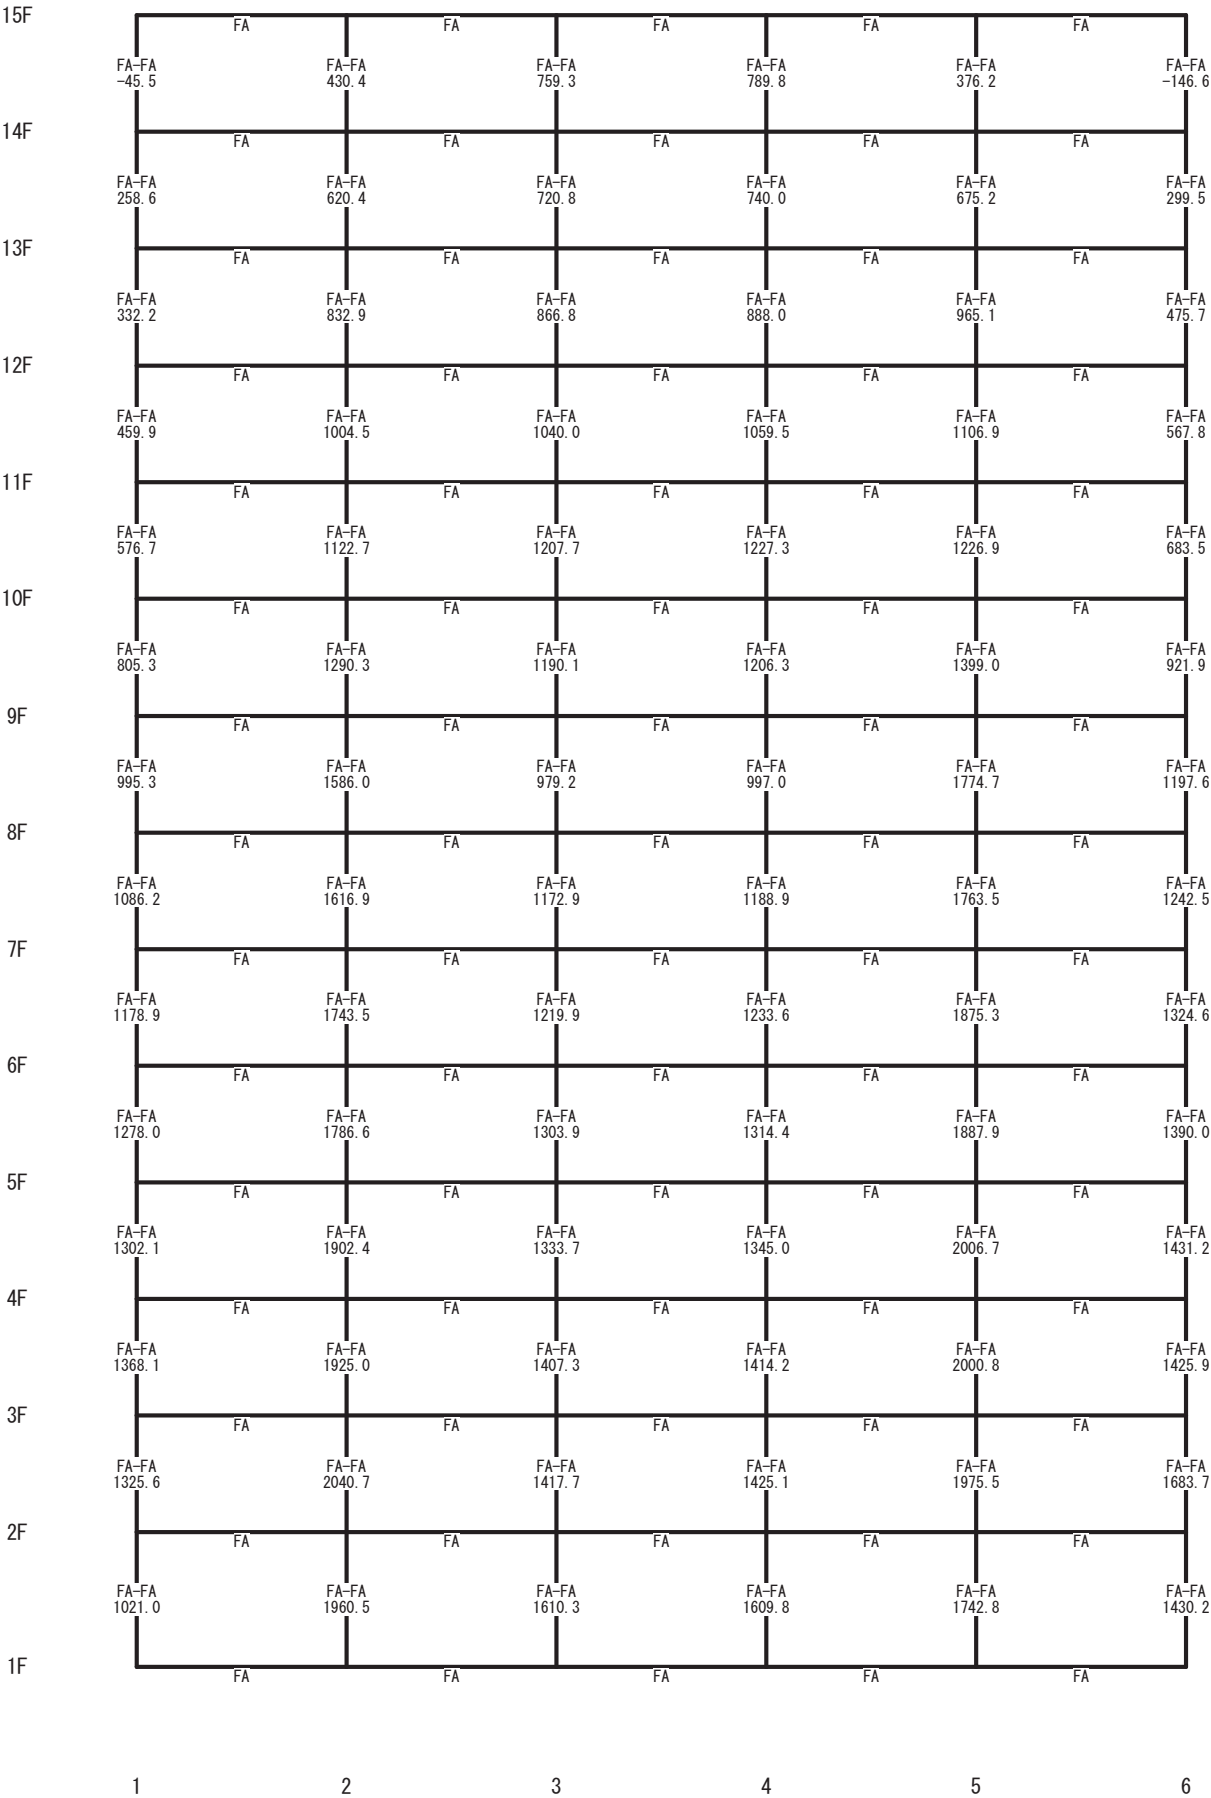



Aフレーム <X方向 負加力> (S=1/259)


15F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
14F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
13F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
12F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
11F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
10F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
9F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
8F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
7F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
6F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
5F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
4F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
3F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
2F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
1F	FA	FA	FA	FA	FA	FA
	1	2	3	4	5	6


Bフレーム <X方向 負加力> (S=1/259)

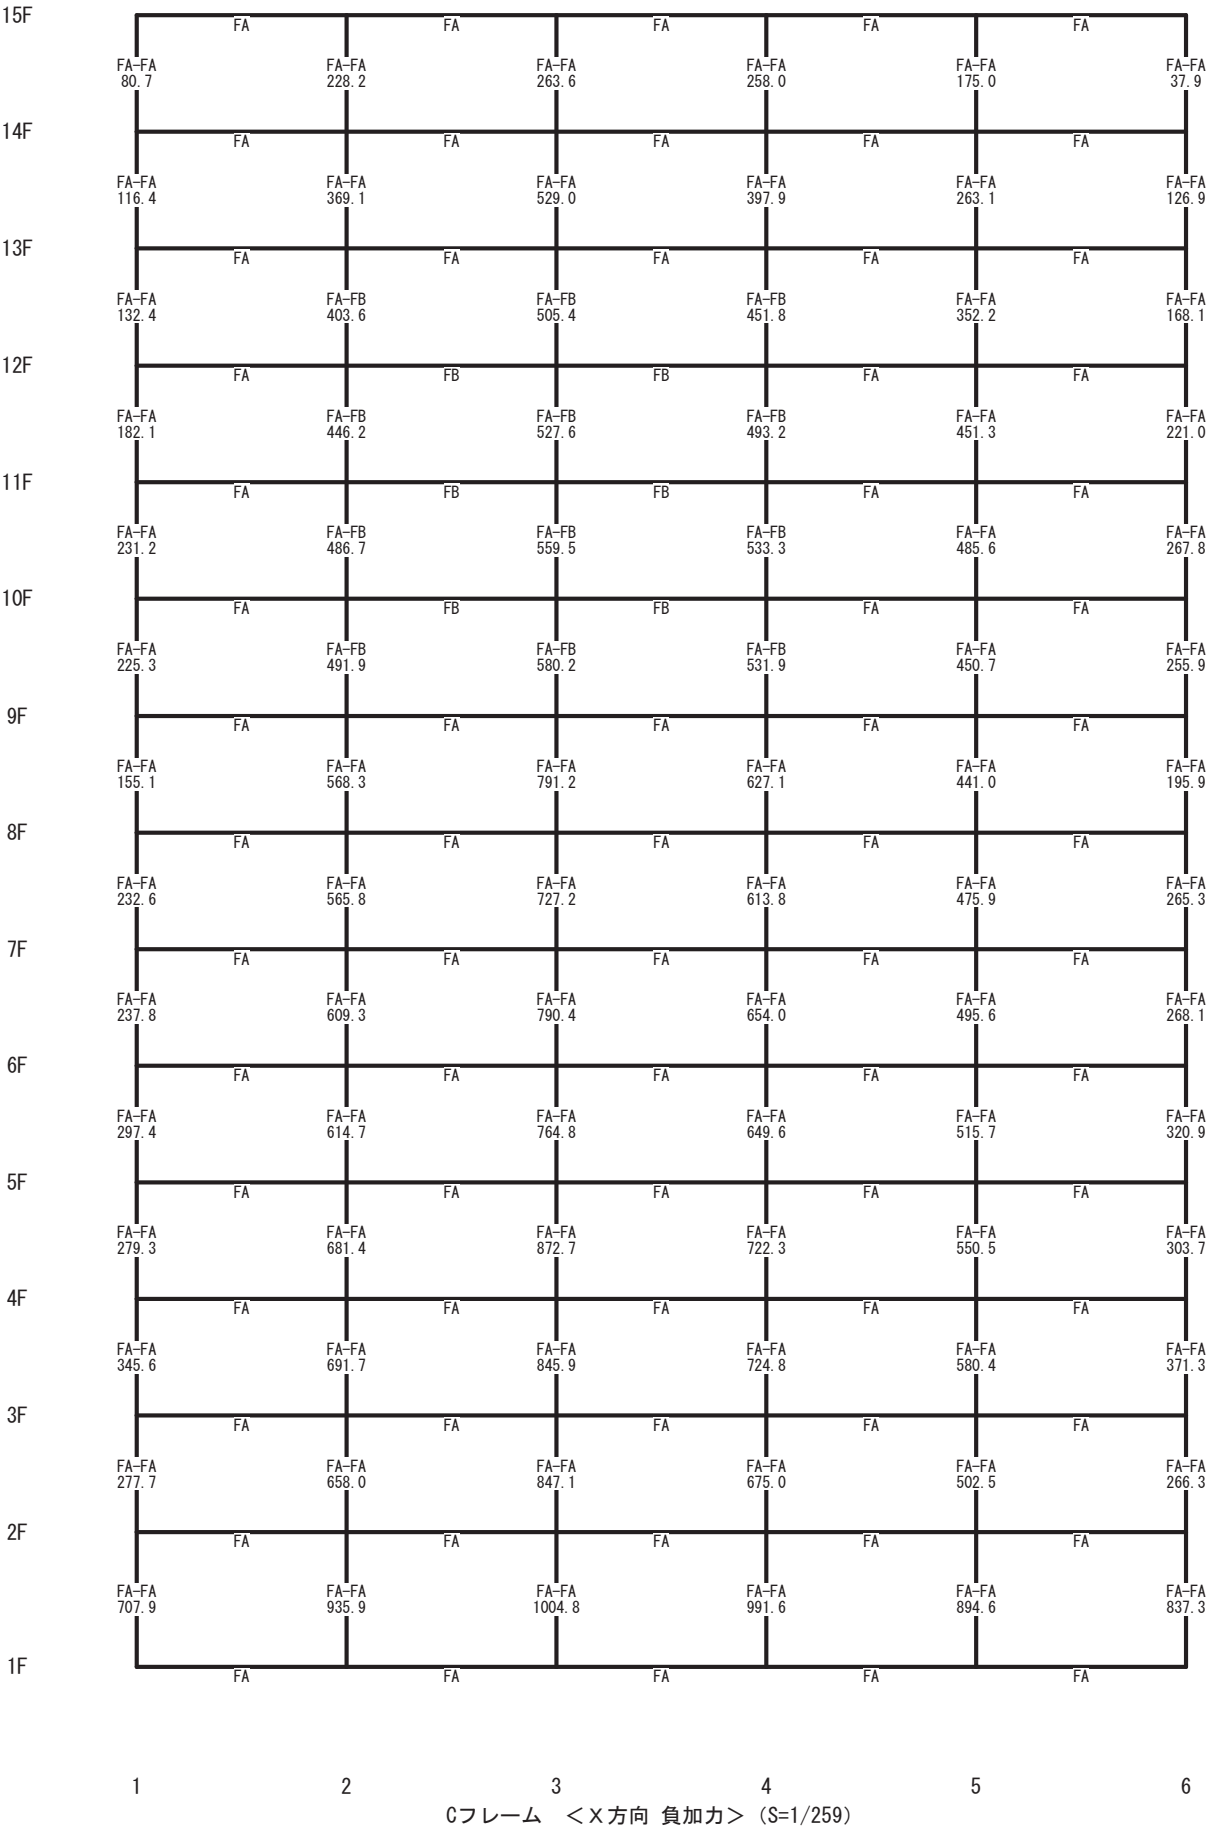


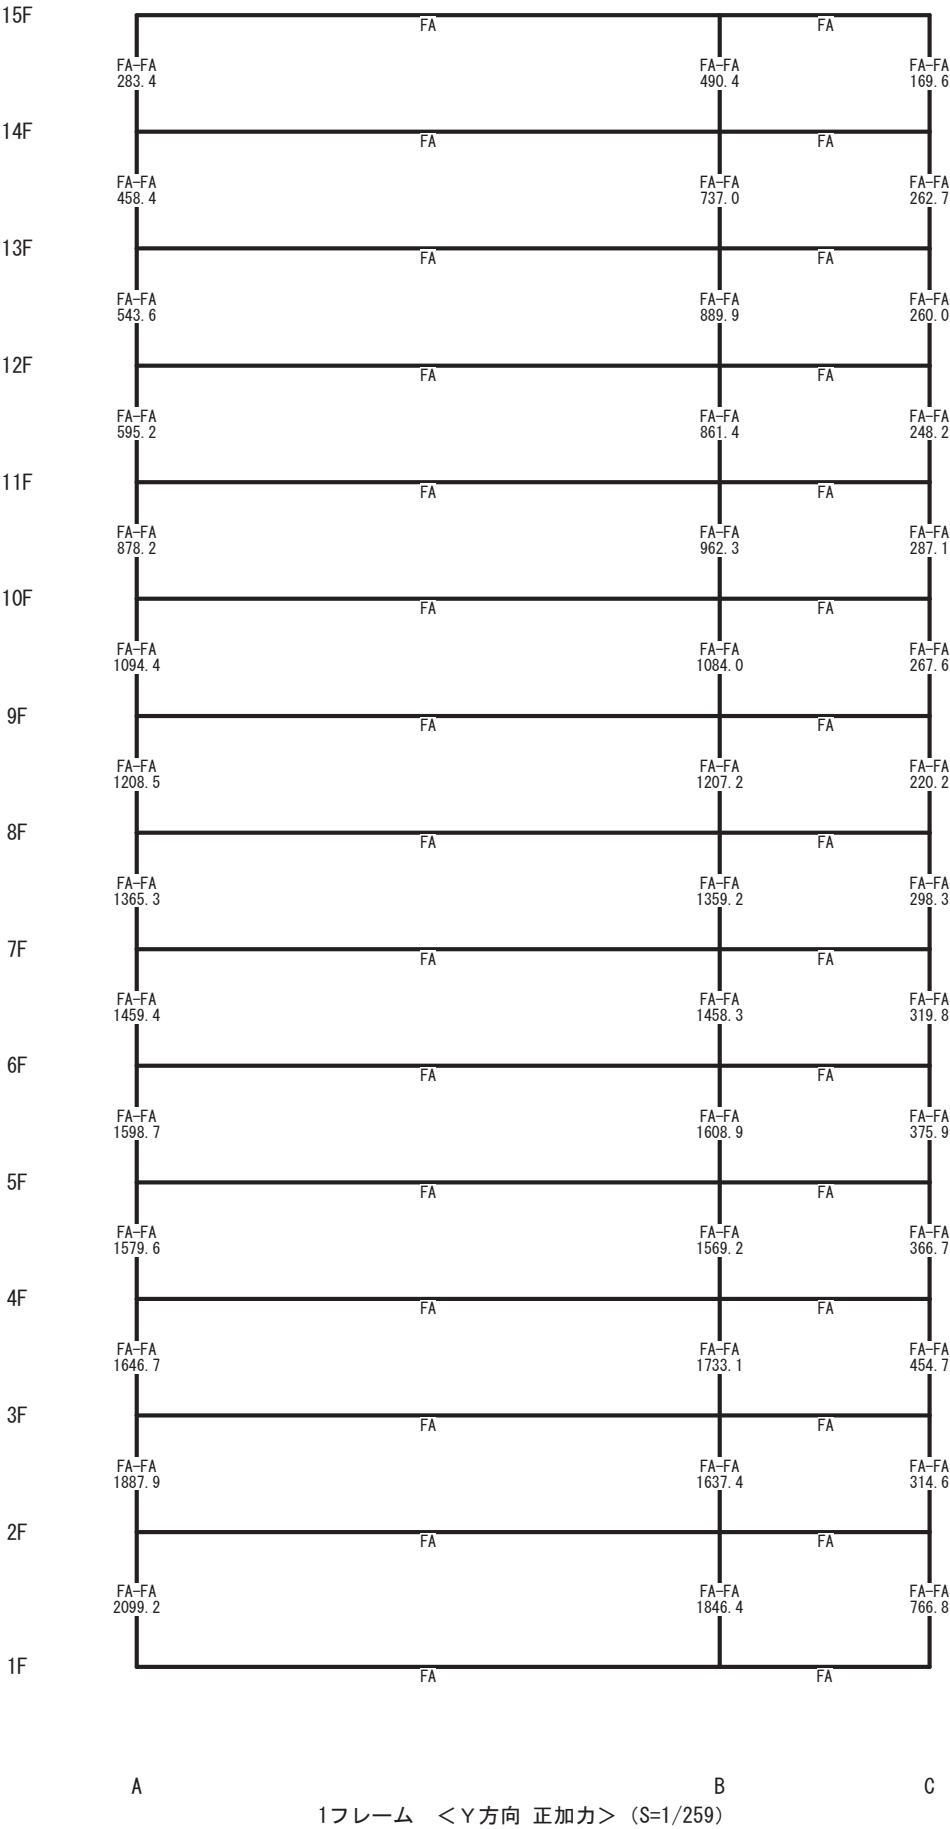


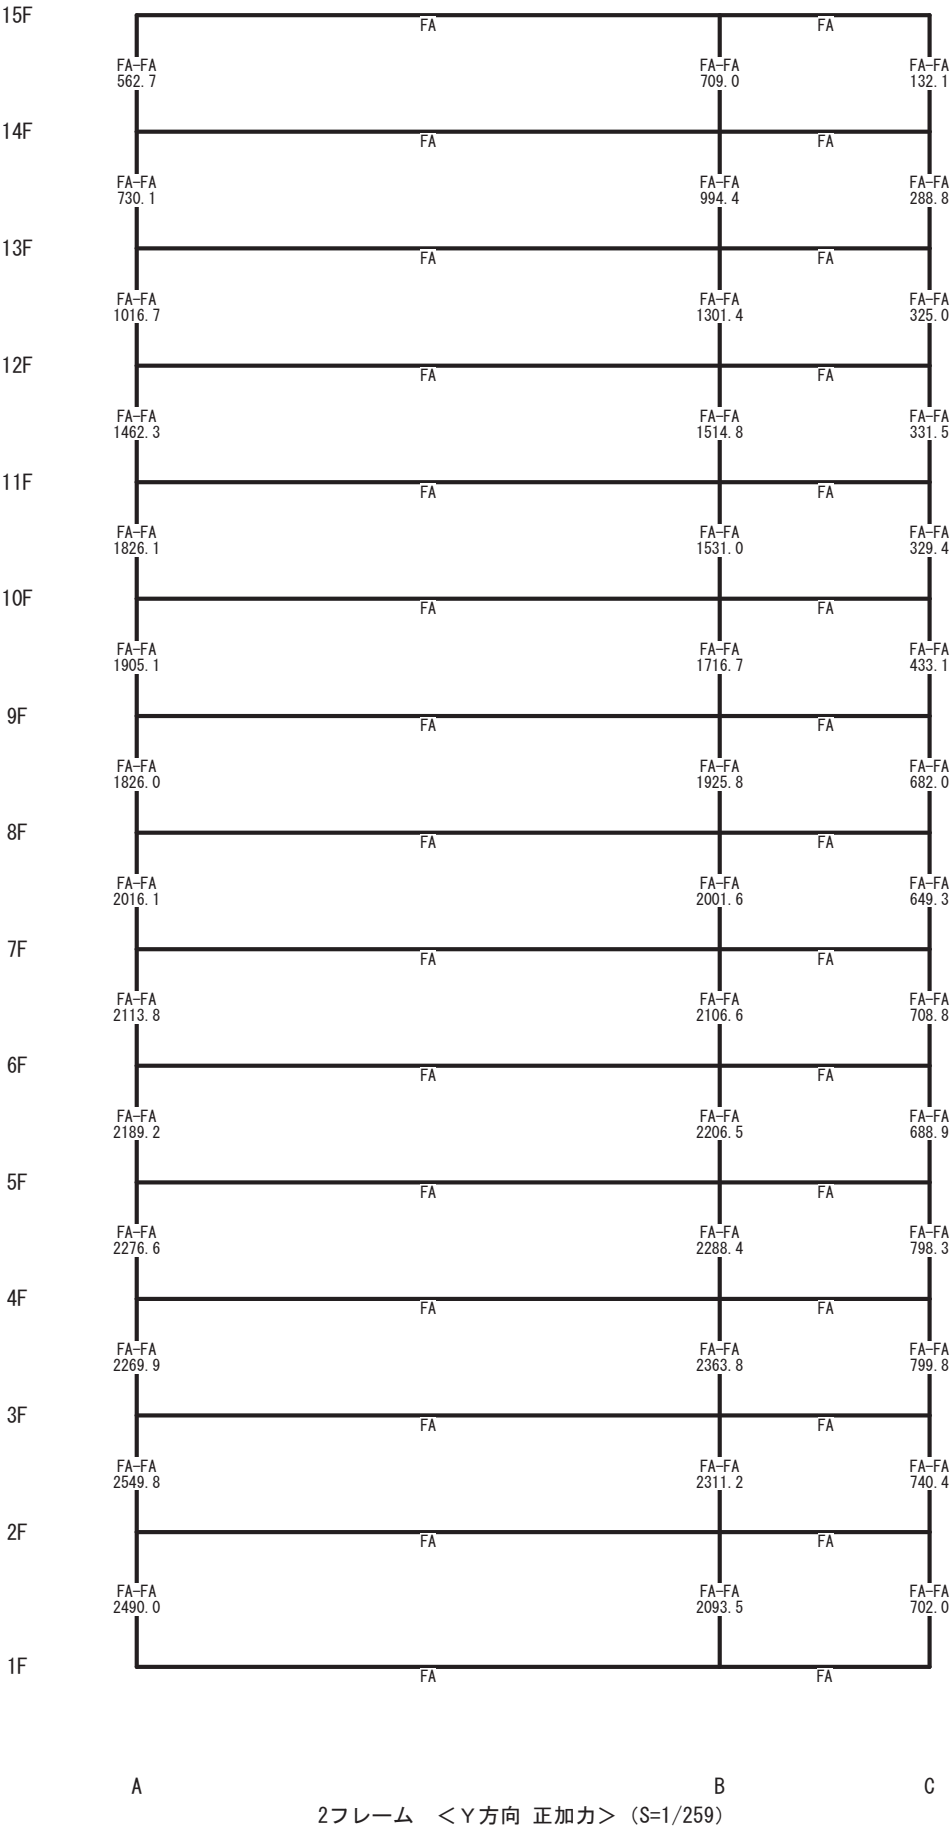


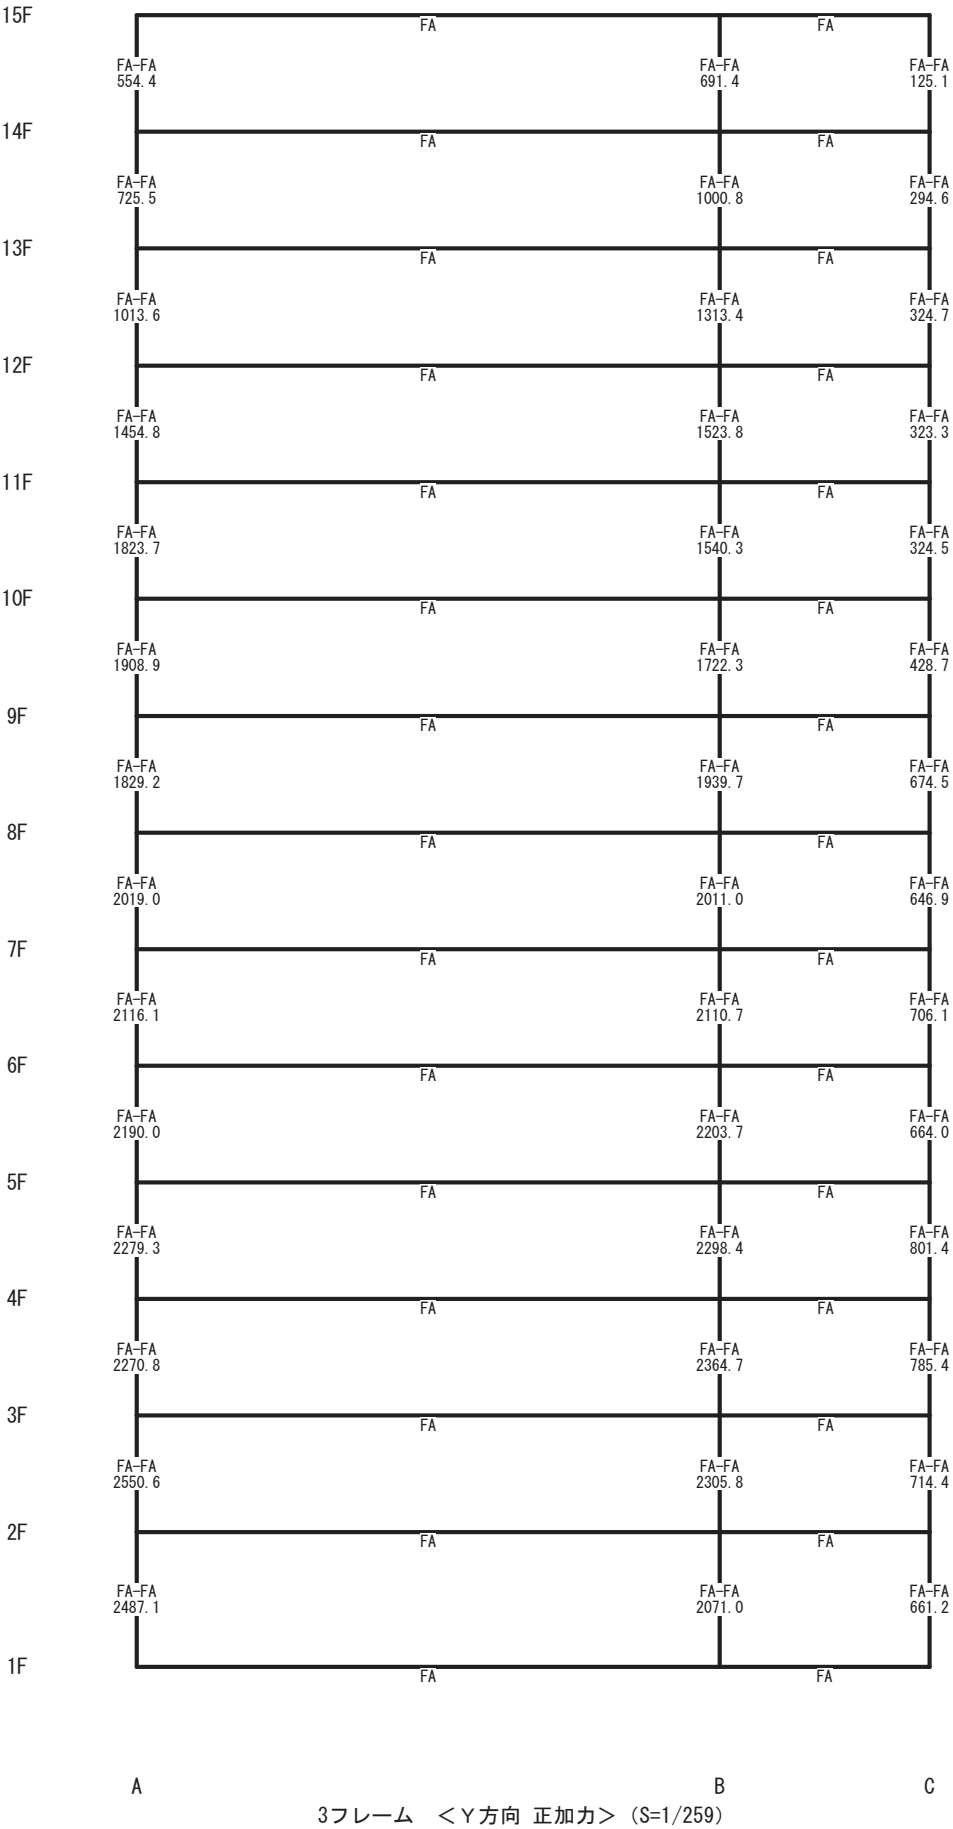


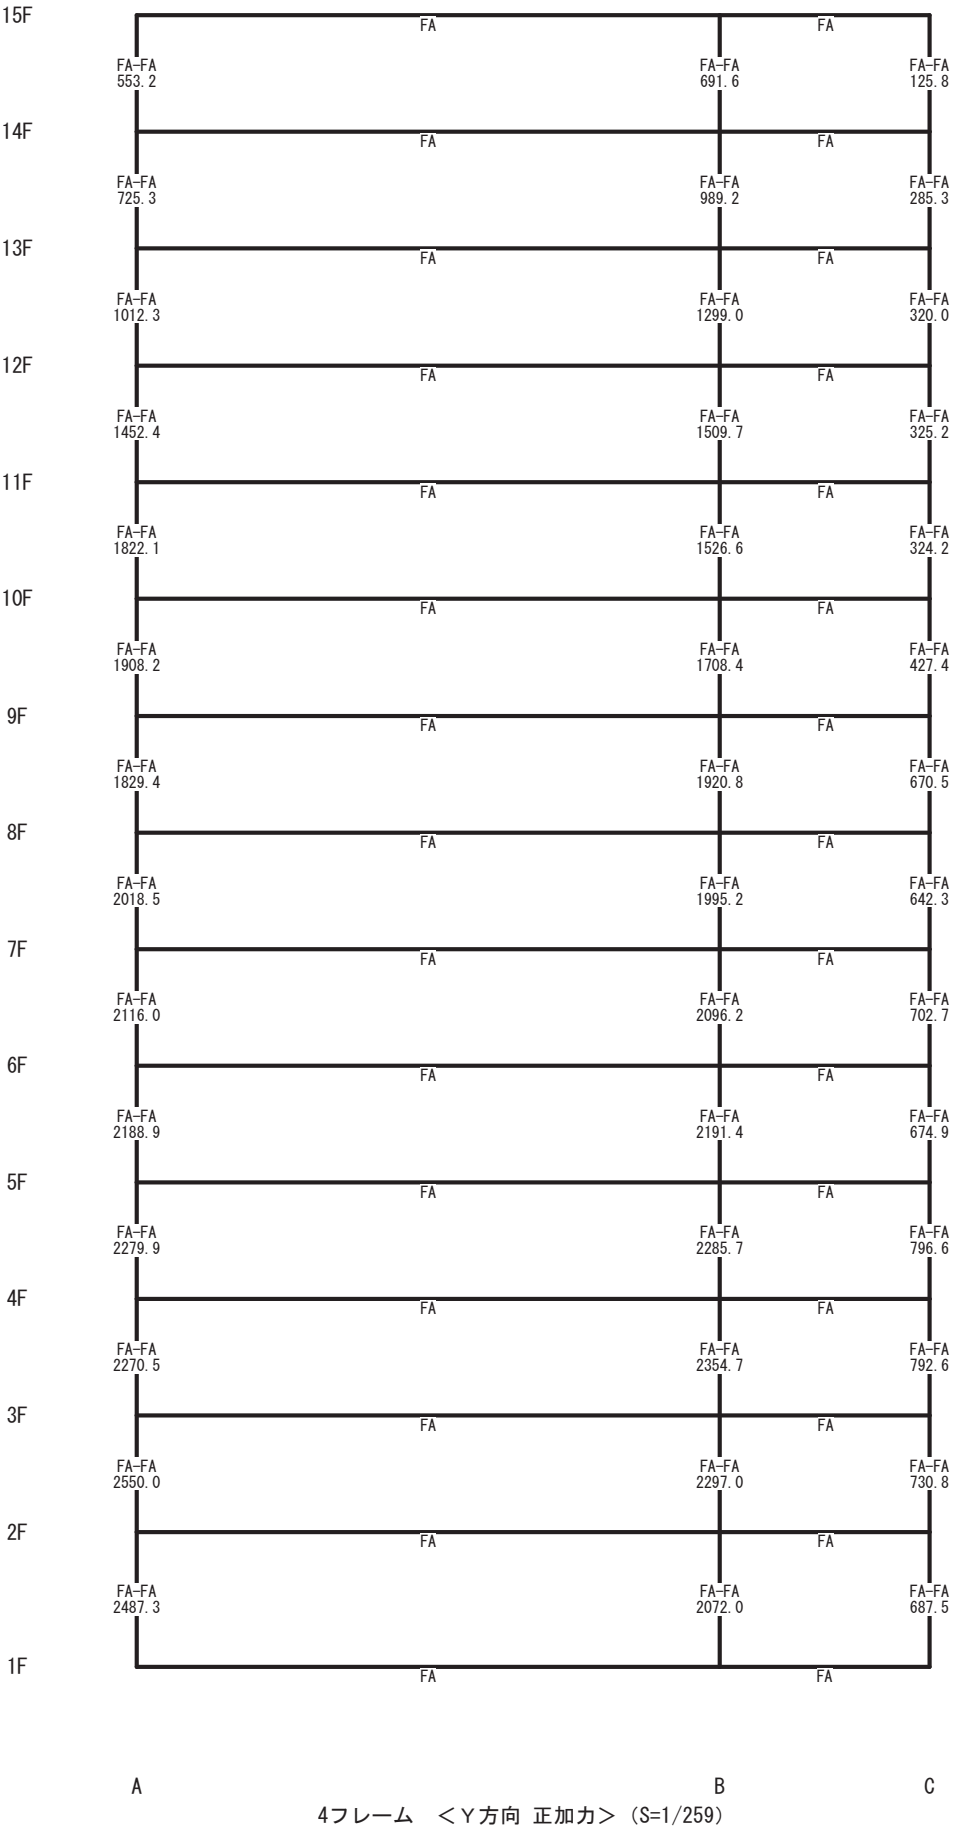


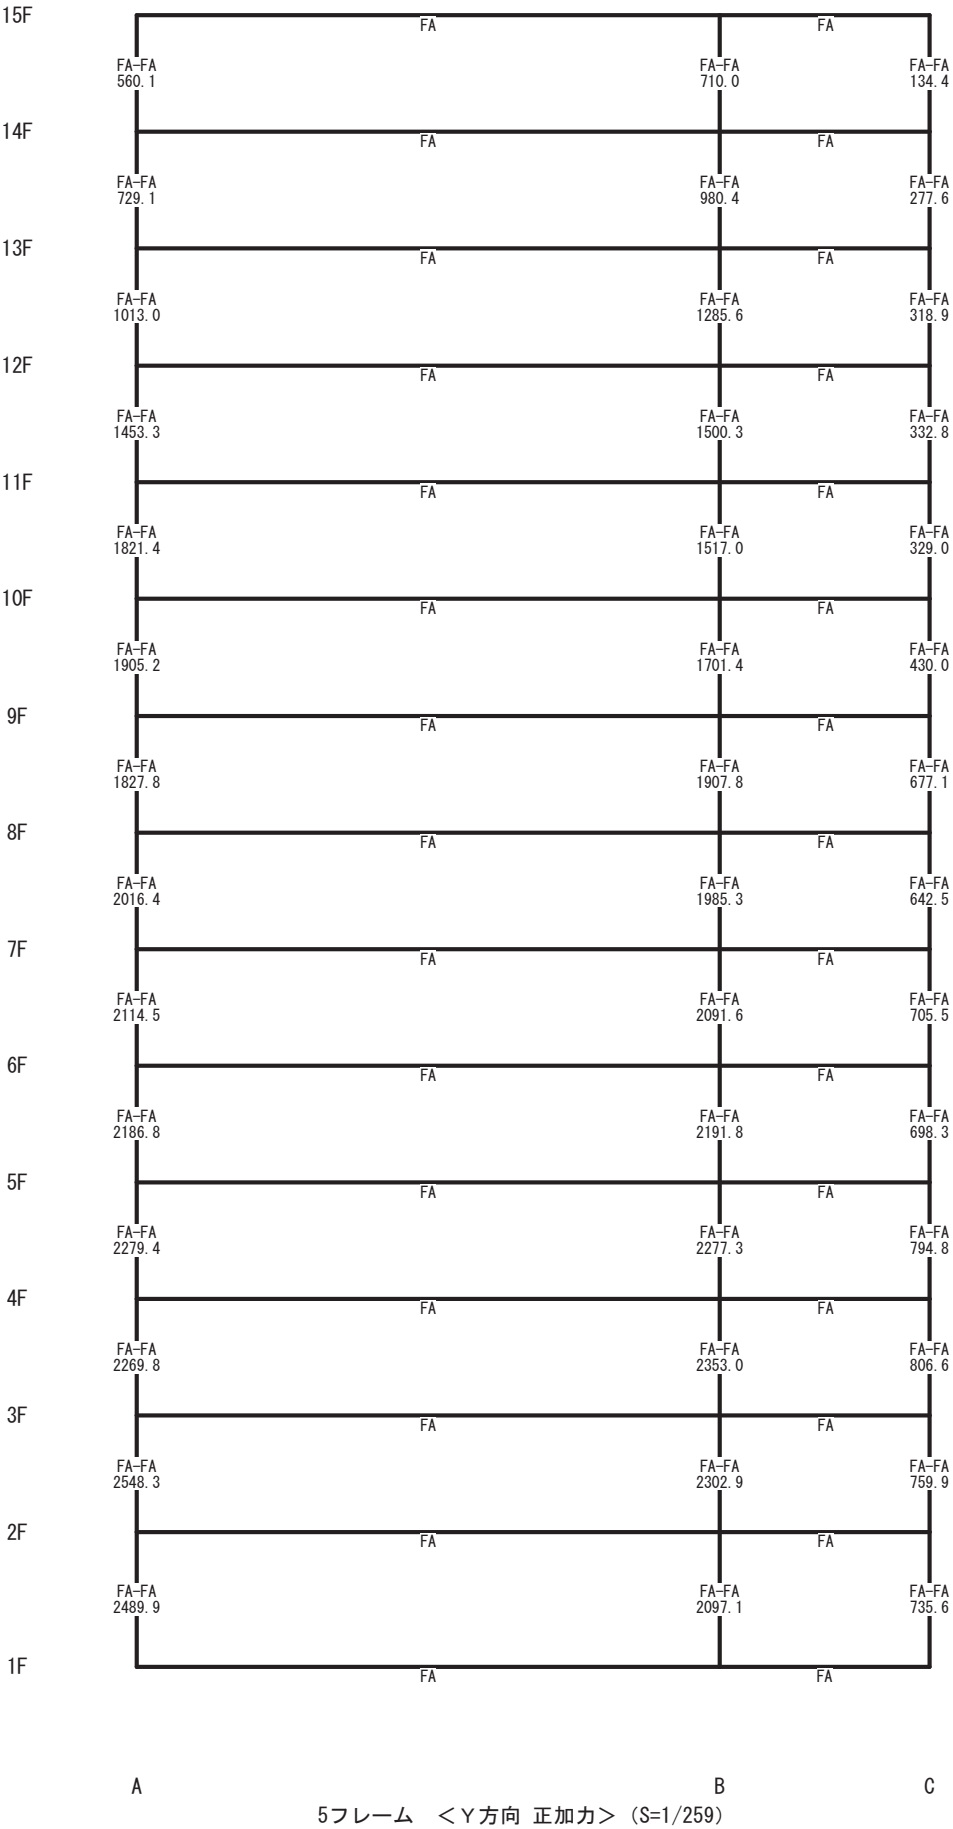


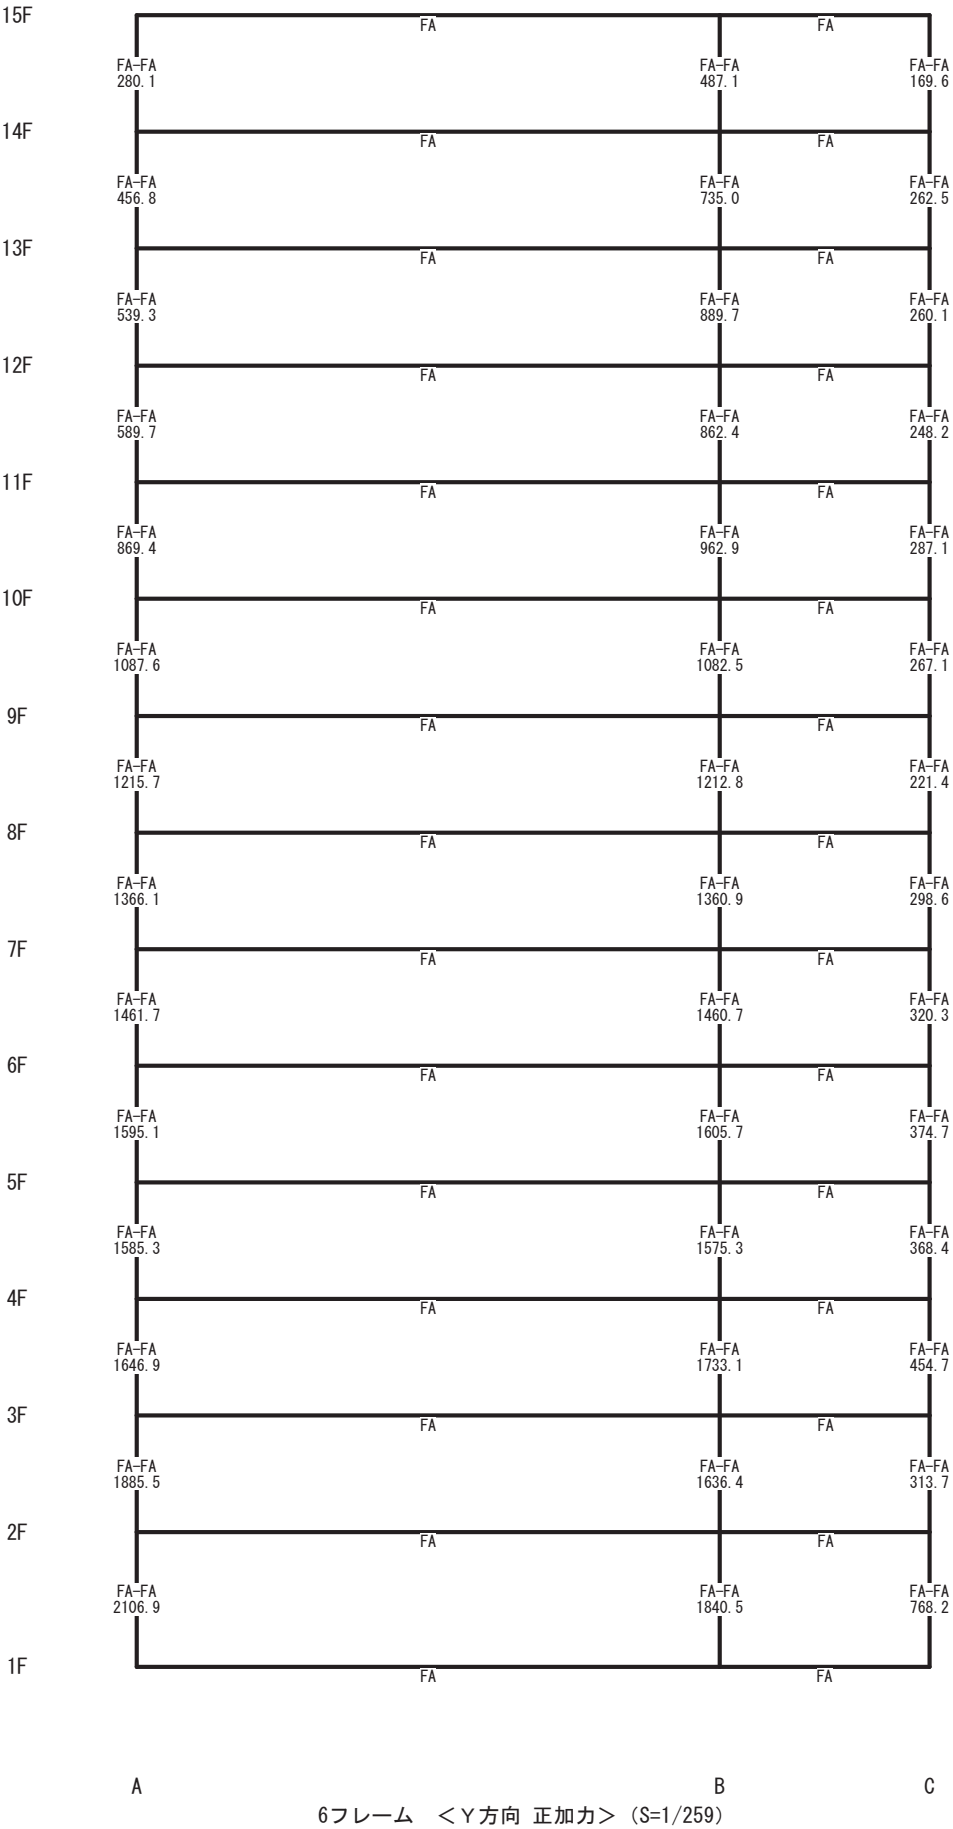


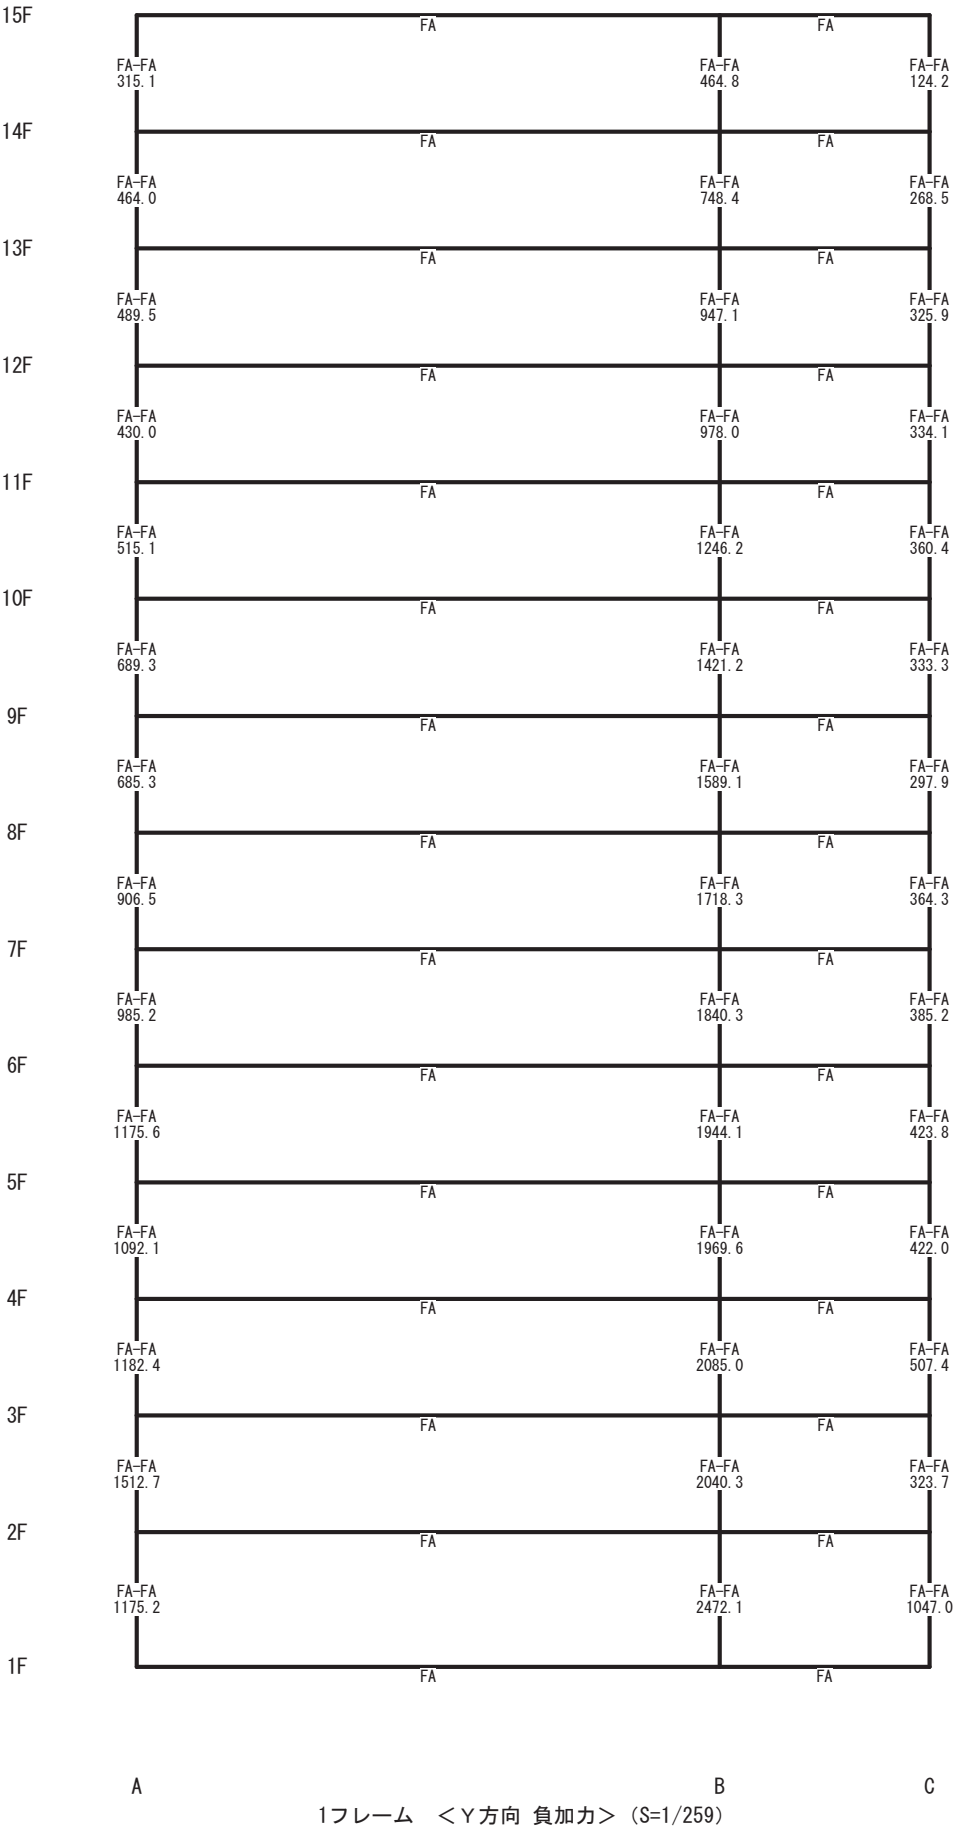


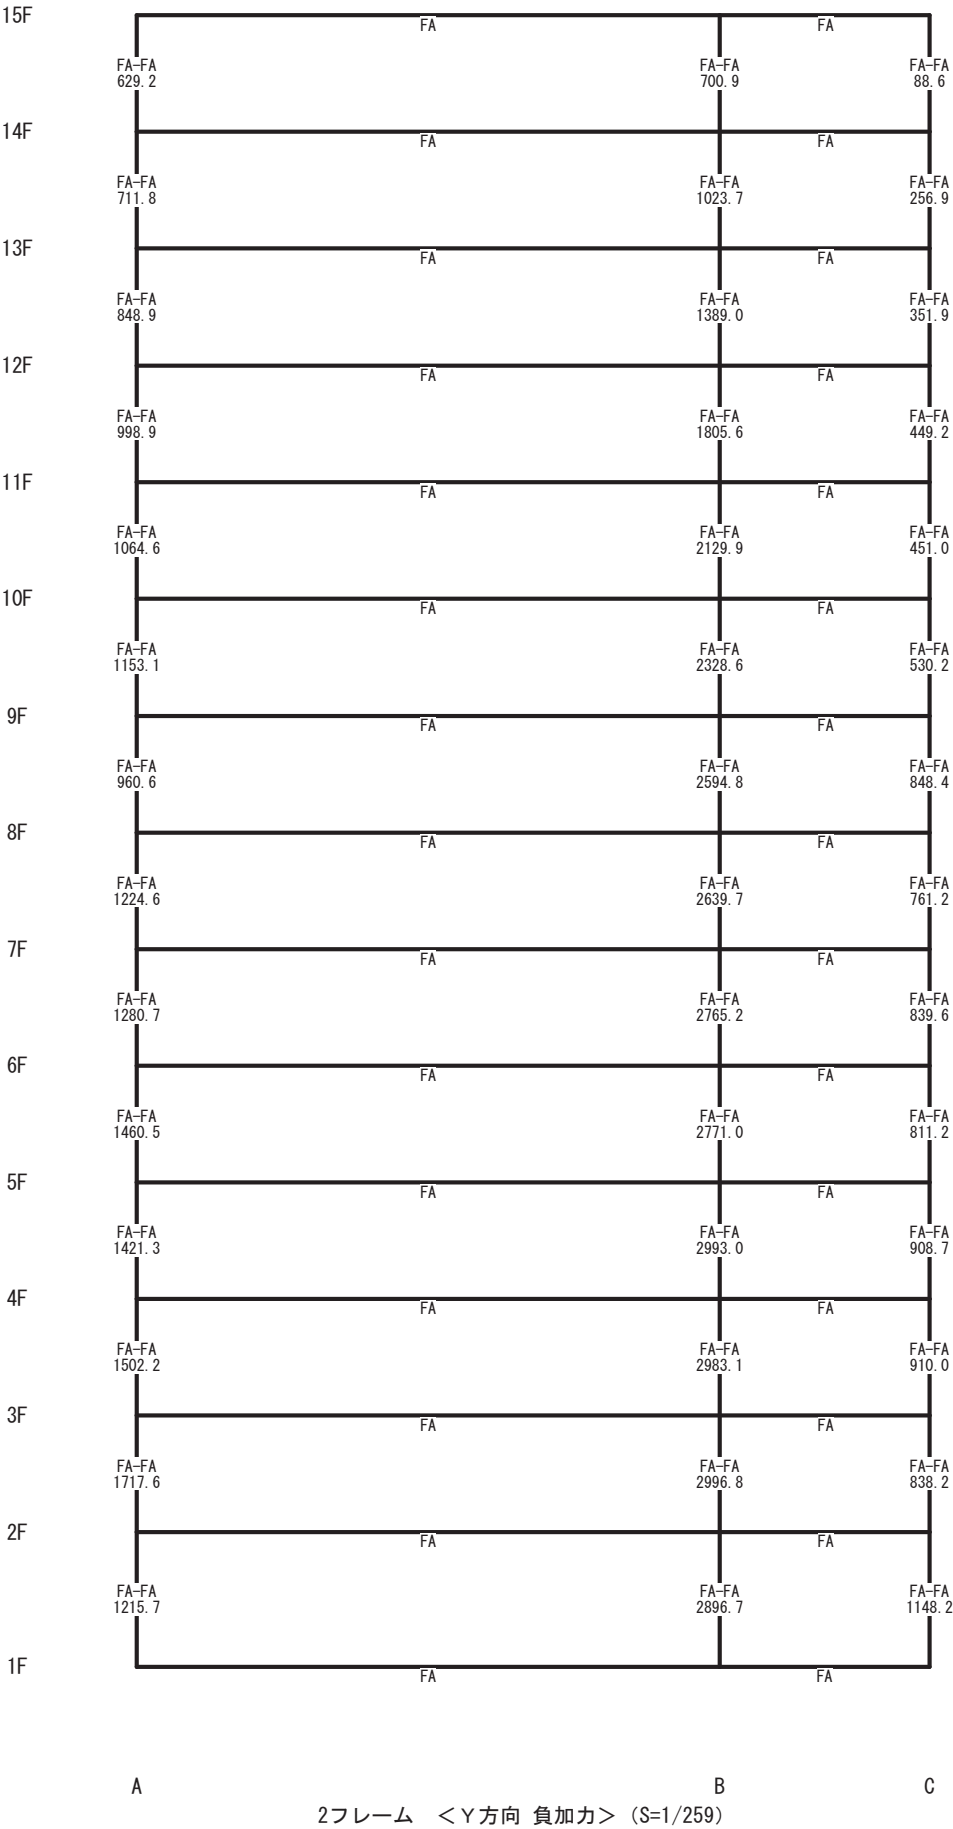

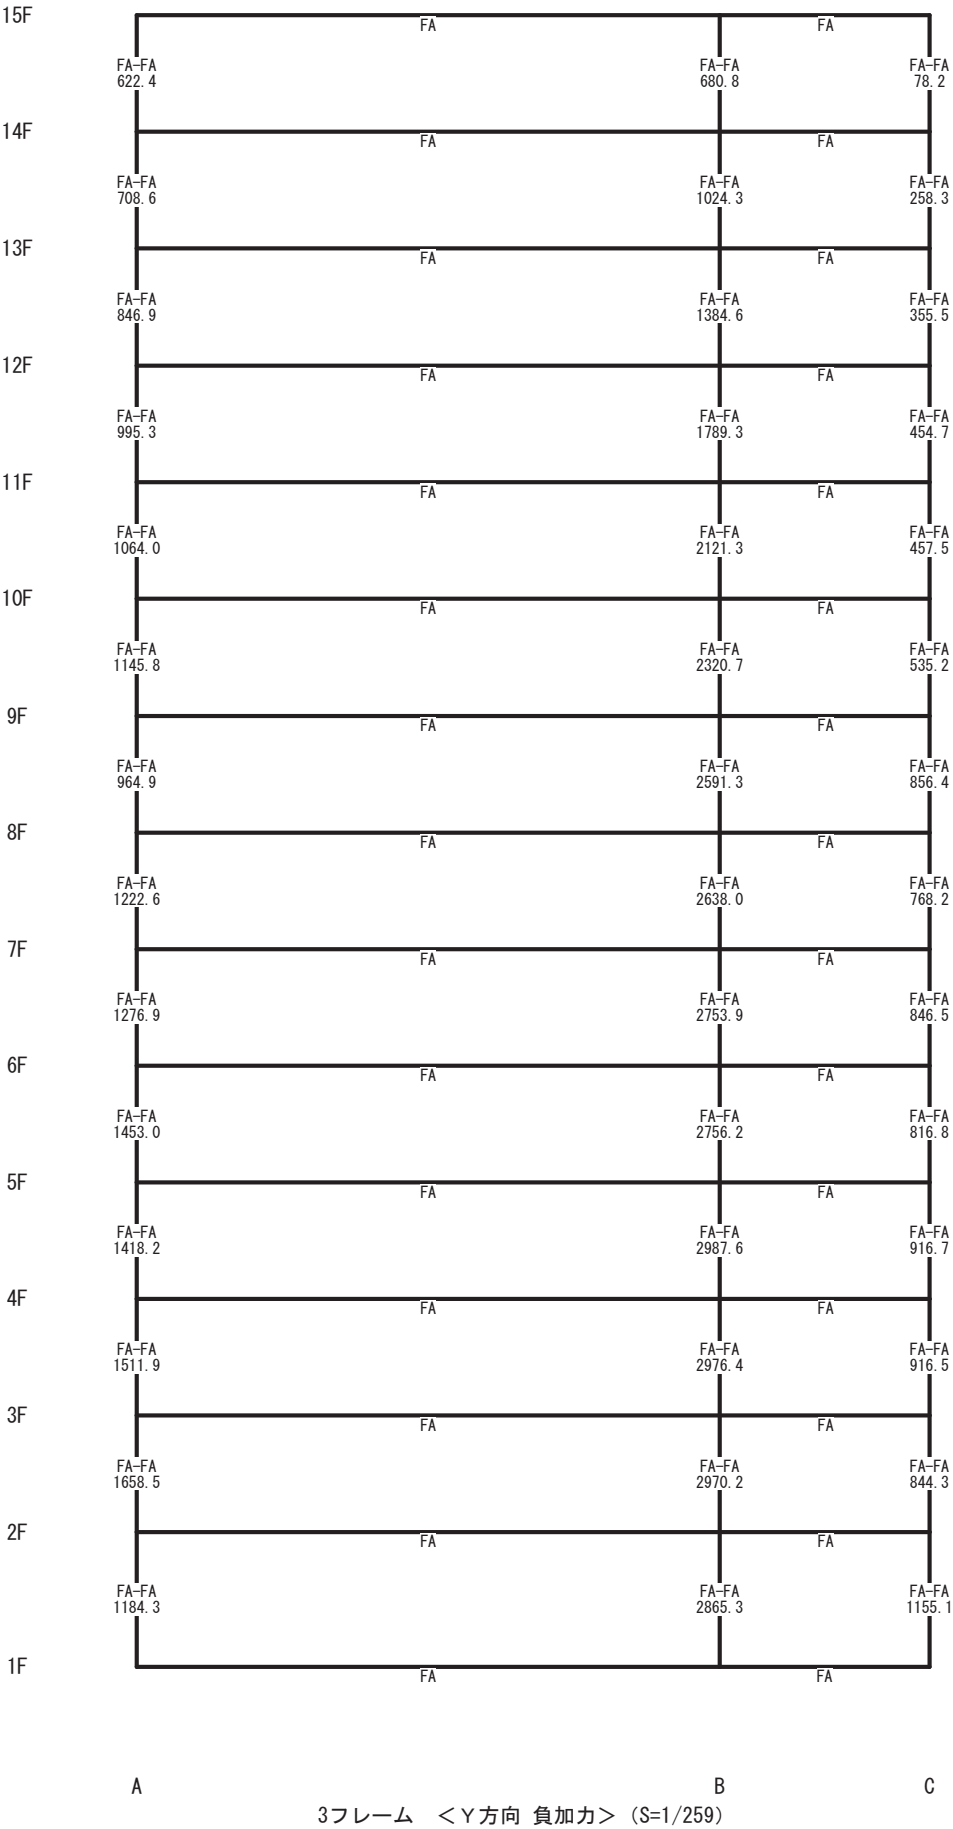

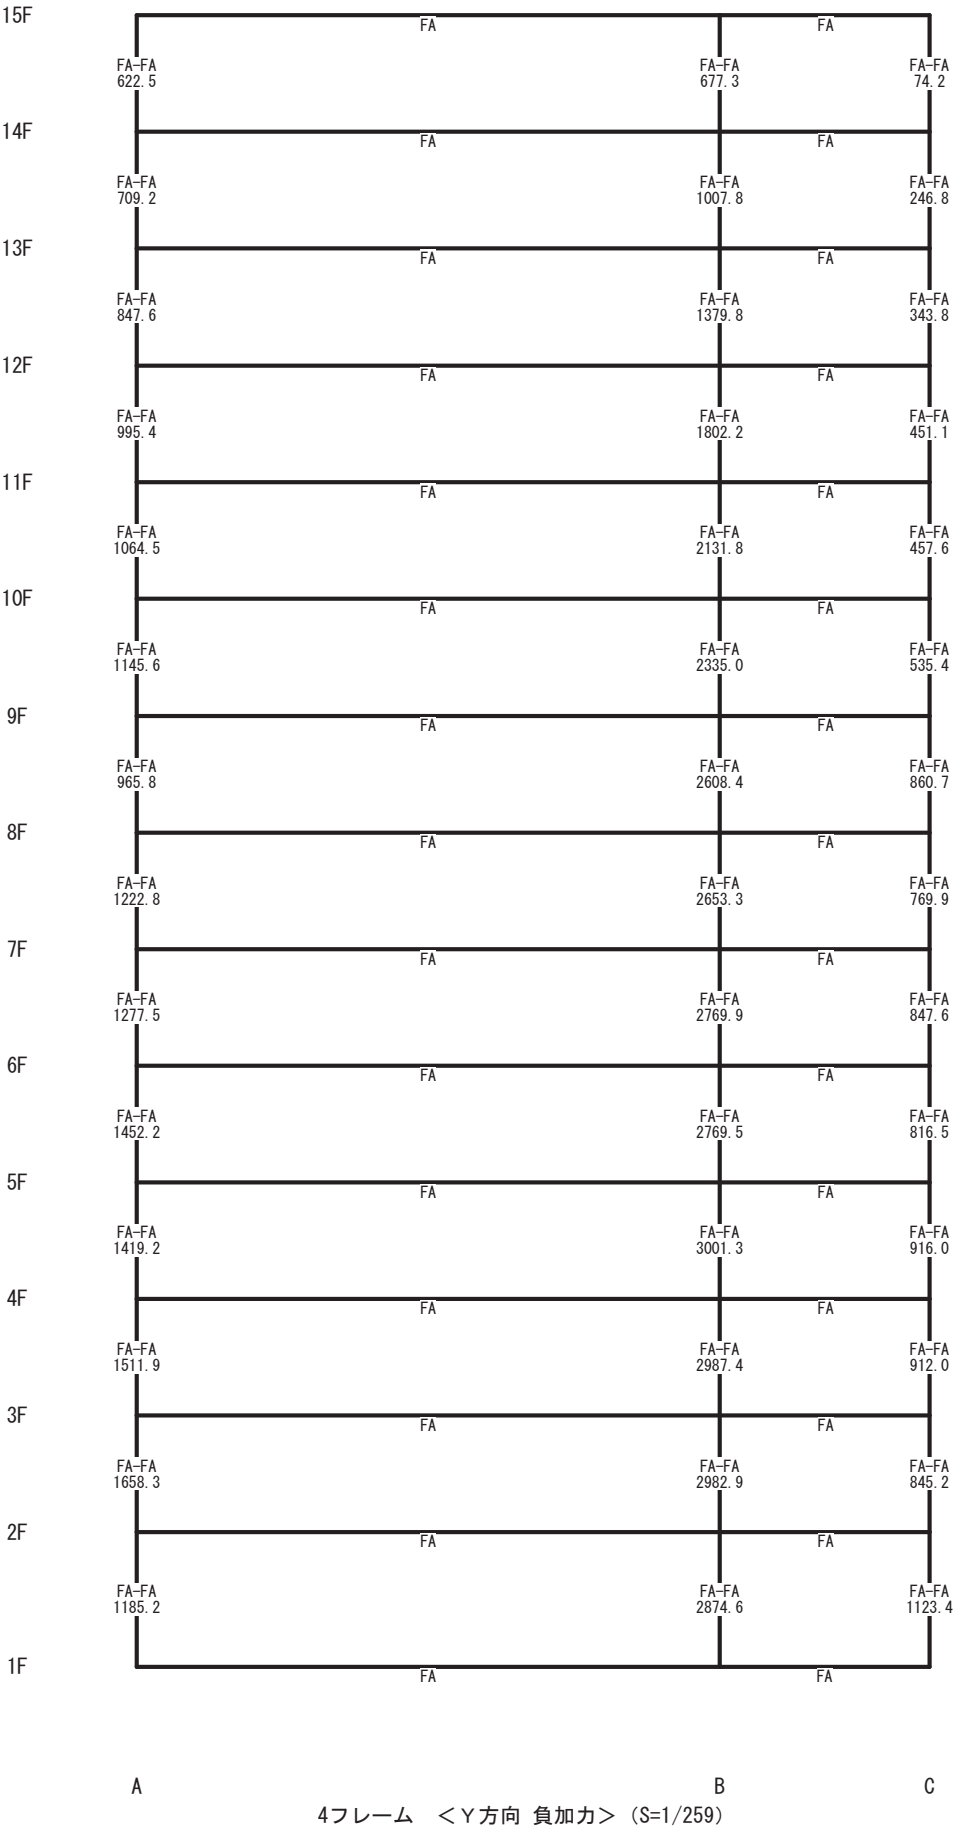

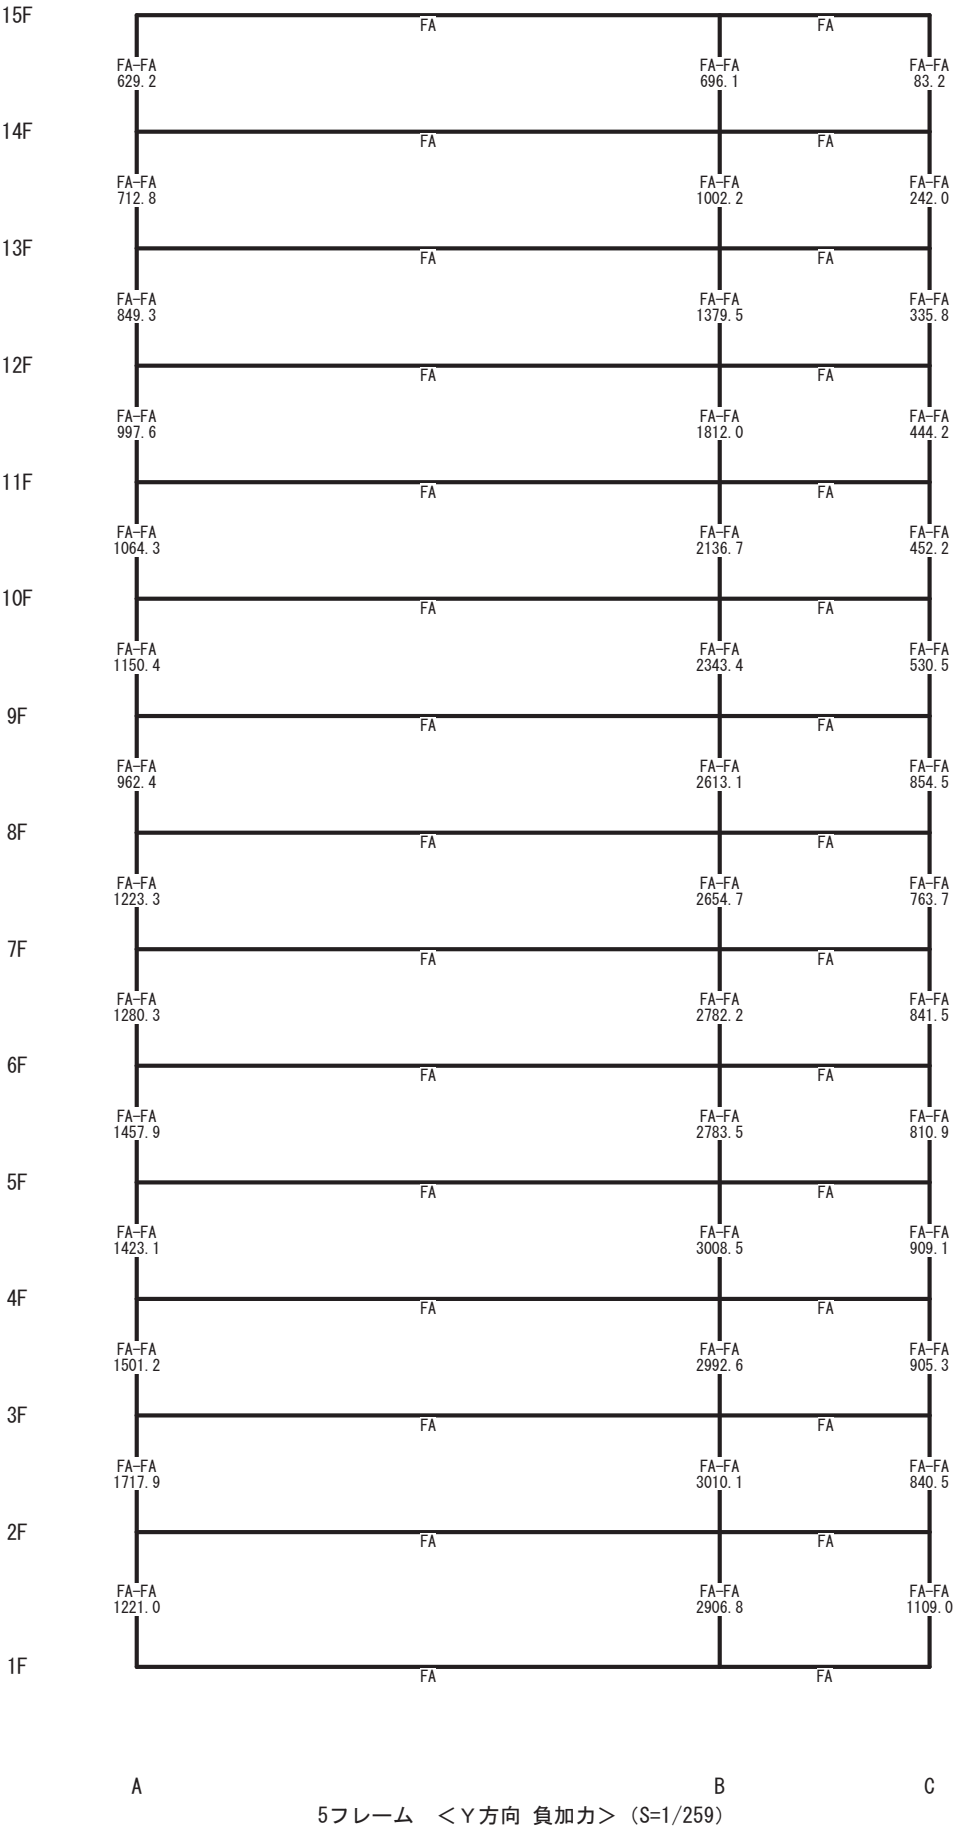

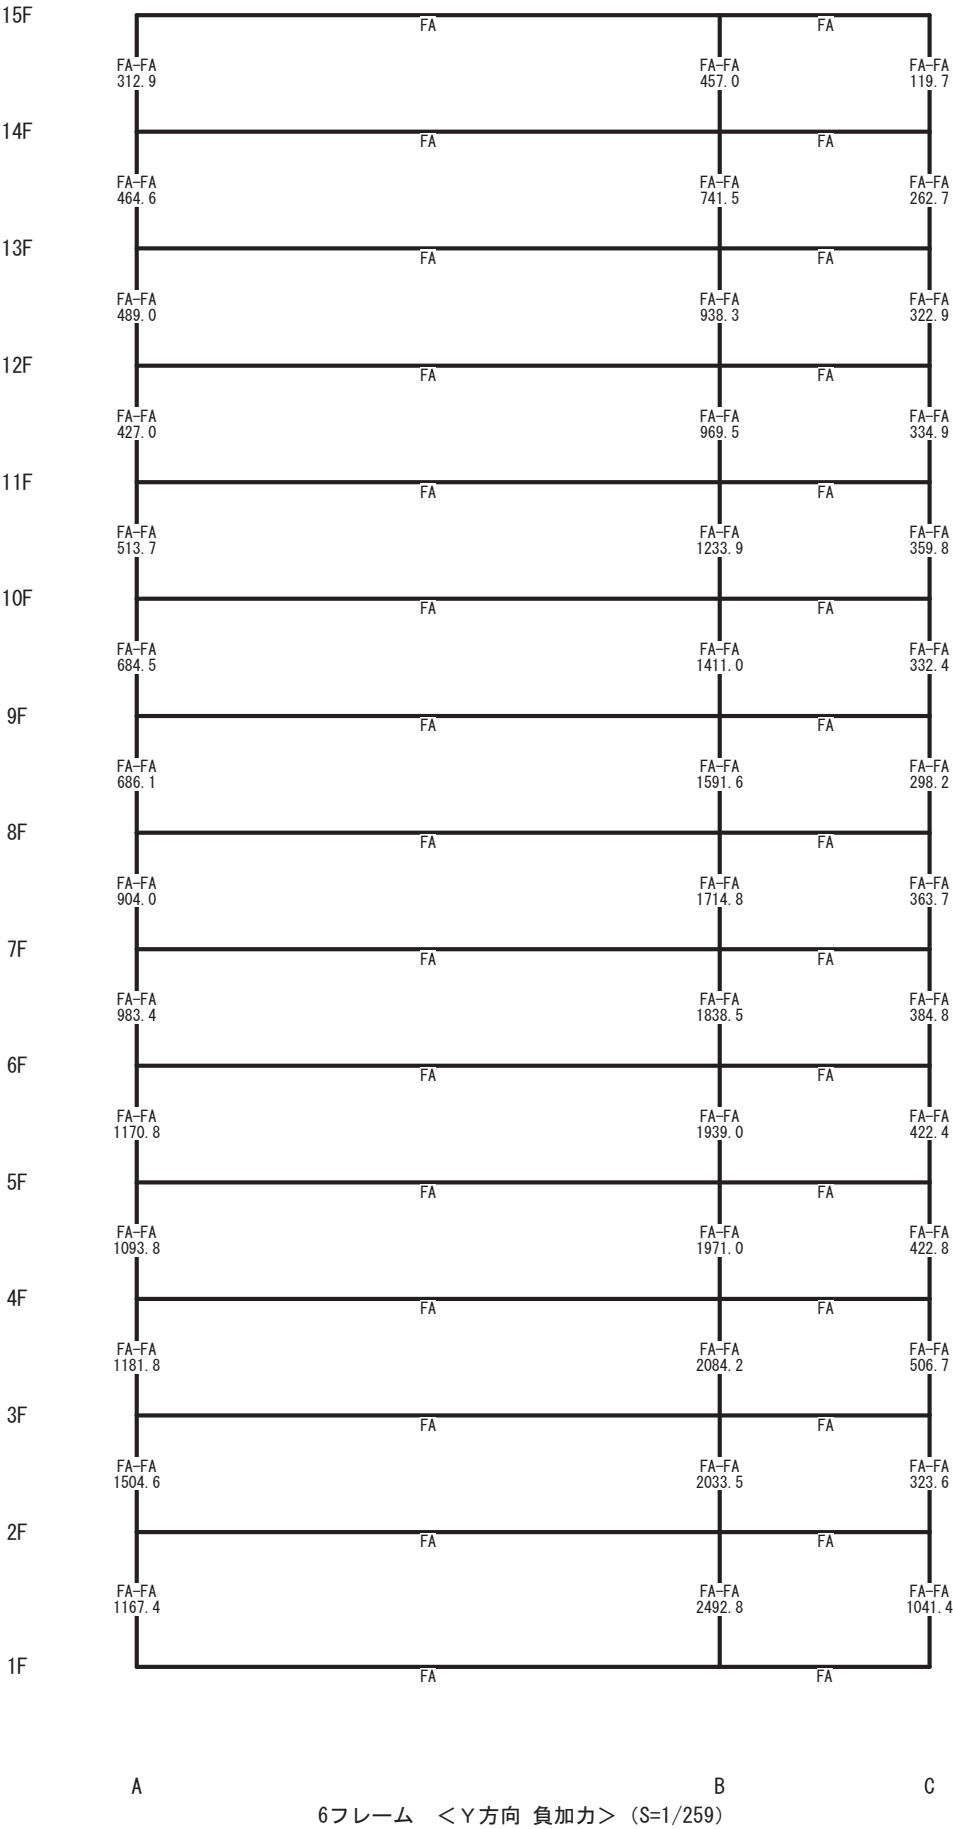

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	2168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	633.32	1375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9379.57	1375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	5254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	832.99	1485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11325.92	1485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	6058.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	964.29	1595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13048.23	1595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	914.54	1616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14661.84	1616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	2767.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	19069.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22009.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	B	9579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	合計	22681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	2163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	652.69	1360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9394.78	1360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	5238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	854.40	1467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11345.24	1467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	6044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	984.62	1579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13065.43	1579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	932.01	1604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14675.27	1604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	8070.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9063.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	A	9541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10933.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1689.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1700.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4059.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4044.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	3022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4932.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5055.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	5076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	5	1957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2989.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	2168.6	0.0	2168.6	0.26	0.00	0.26
	B	2513.7	0.0	2513.7	0.30	0.00	0.30
	C	1055.7	0.0	1055.7	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5738.0	0.0	5738.0	0.69	0.00	0.69
13F	A	3332.1	0.0	3332.1	0.22	0.00	0.22
	B	3302.8	0.0	3302.8	0.22	0.00	0.22
	C	1808.5	0.0	1808.5	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8443.4	0.0	8443.4	0.56	0.00	0.56
12F	A	4372.6	0.0	4372.6	0.20	0.00	0.20
	B	4373.7	0.0	4373.7	0.20	0.00	0.20
	C	2008.4	0.0	2008.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10754.6	0.0	10754.6	0.49	0.00	0.49
11F	A	5254.1	0.0	5254.1	0.18	0.00	0.18
	B	5238.8	0.0	5238.8	0.18	0.00	0.18
	C	2318.3	0.0	2318.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12811.2	0.0	12811.2	0.45	0.00	0.45
10F	A	6058.6	0.0	6058.6	0.17	0.00	0.17
	B	6025.4	0.0	6025.4	0.17	0.00	0.17
	C	2559.8	0.0	2559.8	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14643.7	0.0	14643.7	0.41	0.00	0.41
9F	A	6826.1	0.0	6826.1	0.16	0.00	0.16
	B	6921.2	0.0	6921.2	0.16	0.00	0.16
	C	2530.7	0.0	2530.7	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16278.0	0.0	16278.0	0.39	0.00	0.39
8F	A	7547.0	0.0	7547.0	0.15	0.00	0.15
	B	7445.0	0.0	7445.0	0.15	0.00	0.15

Ai=2.858 Co=0.420

Ai=2.334 Co=0.420

Ai=2.057 Co=0.420

Ai=1.870 Co=0.420

Ai=1.727 Co=0.420

Ai=1.611 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	C	2767.2	0.0	2767.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17759.2	0.0	17759.2	0.36	0.00	0.36
7F	A	8085.0	0.0	8085.0	0.14	0.00	0.14
	B	8112.3	0.0	8112.3	0.14	0.00	0.14
	C	2871.7	0.0	2871.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19069.0	0.0	19069.0	0.34	0.00	0.34
6F	A	8588.2	0.0	8588.2	0.14	0.00	0.14
	B	8573.9	0.0	8573.9	0.14	0.00	0.14
	C	3047.0	0.0	3047.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20209.2	0.0	20209.2	0.32	0.00	0.32
5F	A	8969.8	0.0	8969.8	0.13	0.00	0.13
	B	9058.9	0.0	9058.9	0.13	0.00	0.13
	C	3157.1	0.0	3157.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21185.8	0.0	21185.8	0.30	0.00	0.30
4F	A	9329.7	0.0	9329.7	0.12	0.00	0.12
	B	9277.0	0.0	9277.0	0.12	0.00	0.12
	C	3403.2	0.0	3403.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22009.9	0.0	22009.9	0.29	0.00	0.29
3F	A	9547.6	0.0	9547.6	0.11	0.00	0.11
	B	9579.1	0.0	9579.1	0.11	0.00	0.11
	C	3555.2	0.0	3555.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22681.9	0.0	22681.9	0.27	0.00	0.27
2F	A	9868.9	0.0	9868.9	0.11	0.00	0.11
	B	10105.2	0.0	10105.2	0.11	0.00	0.11
	C	3221.9	0.0	3221.9	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.509 Co=0.420

Ai=1.419 Co=0.420

Ai=1.338 Co=0.420

Ai=1.263 Co=0.420

Ai=1.193 Co=0.420

Ai=1.126 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23196.0	0.0	23196.0	0.25	0.00	0.25
1F	A	9385.1	0.0	9385.1	0.10	0.00	0.10
	B	8801.4	0.0	8801.4	0.09	0.00	0.09
	C	5369.3	0.0	5369.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23555.7	0.0	23555.7	0.24	0.00	0.24

Ai=1.062 Co=0.420

Ai=1.000 Co=0.420

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	2163.6	0.0	2163.6	0.26	0.00	0.26
	B	2531.4	0.0	2531.4	0.30	0.00	0.30
	C	1043.4	0.0	1043.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5738.4	0.0	5738.4	0.69	0.00	0.69
13F	A	3314.5	0.0	3314.5	0.22	0.00	0.22
	B	3327.1	0.0	3327.1	0.22	0.00	0.22
	C	1802.4	0.0	1802.4	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8444.1	0.0	8444.1	0.56	0.00	0.56
12F	A	4360.8	0.0	4360.8	0.20	0.00	0.20
	B	4381.3	0.0	4381.3	0.20	0.00	0.20
	C	2013.4	0.0	2013.4	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10755.5	0.0	10755.5	0.49	0.00	0.49
11F	A	5238.6	0.0	5238.6	0.18	0.00	0.18
	B	5252.2	0.0	5252.2	0.18	0.00	0.18
	C	2321.4	0.0	2321.4	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12812.3	0.0	12812.3	0.45	0.00	0.45
10F	A	6044.7	0.0	6044.7	0.17	0.00	0.17
	B	6036.1	0.0	6036.1	0.17	0.00	0.17
	C	2564.1	0.0	2564.1	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.858 Co=0.420

Ai=2.334 Co=0.420

Ai=2.057 Co=0.420

Ai=1.870 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14645.0	0.0	14645.0	0.41	0.00	0.41
9F	A	6812.9	0.0	6812.9	0.16	0.00	0.16
	B	6930.4	0.0	6930.4	0.16	0.00	0.16
	C	2536.1	0.0	2536.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16279.4	0.0	16279.4	0.39	0.00	0.39
8F	A	7529.8	0.0	7529.8	0.15	0.00	0.15
	B	7452.2	0.0	7452.2	0.15	0.00	0.15
	C	2778.6	0.0	2778.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17760.7	0.0	17760.7	0.36	0.00	0.36
7F	A	8071.0	0.0	8071.0	0.14	0.00	0.14
	B	8119.0	0.0	8119.0	0.14	0.00	0.14
	C	2880.7	0.0	2880.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19070.6	0.0	19070.6	0.34	0.00	0.34
6F	A	8575.8	0.0	8575.8	0.14	0.00	0.14
	B	8579.9	0.0	8579.9	0.14	0.00	0.14
	C	3055.2	0.0	3055.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20210.8	0.0	20210.8	0.32	0.00	0.32
5F	A	8960.7	0.0	8960.7	0.13	0.00	0.13
	B	9063.6	0.0	9063.6	0.13	0.00	0.13
	C	3163.2	0.0	3163.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21187.5	0.0	21187.5	0.30	0.00	0.30
4F	A	9321.1	0.0	9321.1	0.12	0.00	0.12
	B	9280.7	0.0	9280.7	0.12	0.00	0.12
	C	3410.0	0.0	3410.0	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22011.7	0.0	22011.7	0.29	0.00	0.29
3F	A	9541.2	0.0	9541.2	0.11	0.00	0.11
	B	9582.9	0.0	9582.9	0.11	0.00	0.11
	C	3559.6	0.0	3559.6	0.04	0.00	0.04

Ai=1.727 Co=0.420

Ai=1.611 Co=0.420

Ai=1.509 Co=0.420

Ai=1.419 Co=0.420

Ai=1.338 Co=0.420

Ai=1.263 Co=0.420

Ai=1.193 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22683.8	0.0	22683.8	0.27	0.00	0.27
2F	A	9868.4	0.0	9868.4	0.11	0.00	0.11
	B	10102.9	0.0	10102.9	0.11	0.00	0.11
	C	3226.7	0.0	3226.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23197.9	0.0	23197.9	0.25	0.00	0.25
1F	A	9374.6	0.0	9374.6	0.10	0.00	0.10
	B	8810.9	0.0	8810.9	0.09	0.00	0.09
	C	5372.1	0.0	5372.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23557.6	0.0	23557.6	0.24	0.00	0.24

Ai=1.126 Co=0.420

Ai=1.062 Co=0.420

Ai=1.000 Co=0.420

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	943.4	0.0	943.4	0.11	0.00	0.11
	2	1403.8	0.0	1403.8	0.17	0.00	0.17
	3	1370.9	0.0	1370.9	0.16	0.00	0.16
	4	1370.6	0.0	1370.6	0.16	0.00	0.16
	5	1404.5	0.0	1404.5	0.17	0.00	0.17
	6	936.8	0.0	936.8	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7430.1	0.0	7430.1	0.89	0.00	0.89
13F	1	1458.1	0.0	1458.1	0.10	0.00	0.10
	2	2013.2	0.0	2013.2	0.13	0.00	0.13
	3	2020.9	0.0	2020.9	0.13	0.00	0.13
	4	1999.7	0.0	1999.7	0.13	0.00	0.13
	5	1987.1	0.0	1987.1	0.13	0.00	0.13
	6	1454.3	0.0	1454.3	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10933.4	0.0	10933.4	0.72	0.00	0.72
12F	1	1693.5	0.0	1693.5	0.08	0.00	0.08
	2	2643.1	0.0	2643.1	0.12	0.00	0.12
	3	2651.7	0.0	2651.7	0.12	0.00	0.12
	4	2631.4	0.0	2631.4	0.12	0.00	0.12
	5	2617.4	0.0	2617.4	0.12	0.00	0.12
	6	1689.0	0.0	1689.0	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13926.2	0.0	13926.2	0.64	0.00	0.64
11F	1	1704.7	0.0	1704.7	0.06	0.00	0.06
	2	3308.6	0.0	3308.6	0.12	0.00	0.12
	3	3301.9	0.0	3301.9	0.12	0.00	0.12
	4	3287.3	0.0	3287.3	0.12	0.00	0.12

Ai=2.858 Co=0.544

Ai=2.334 Co=0.544

Ai=2.057 Co=0.544

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	3286.5	0.0	3286.5	0.12	0.00	0.12
	6	1700.3	0.0	1700.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16589.3	0.0	16589.3	0.58	0.00	0.58
10F	1	2127.6	0.0	2127.6	0.06	0.00	0.06
	2	3686.5	0.0	3686.5	0.10	0.00	0.10
	3	3688.4	0.0	3688.4	0.10	0.00	0.10
	4	3672.9	0.0	3672.9	0.10	0.00	0.10
	5	3667.4	0.0	3667.4	0.10	0.00	0.10
	6	2119.4	0.0	2119.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18962.2	0.0	18962.2	0.54	0.00	0.54
9F	1	2446.0	0.0	2446.0	0.06	0.00	0.06
	2	4054.8	0.0	4054.8	0.10	0.00	0.10
	3	4059.9	0.0	4059.9	0.10	0.00	0.10
	4	4044.1	0.0	4044.1	0.10	0.00	0.10
	5	4036.5	0.0	4036.5	0.10	0.00	0.10
	6	2437.1	0.0	2437.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21078.4	0.0	21078.4	0.50	0.00	0.50
8F	1	2635.8	0.0	2635.8	0.05	0.00	0.05
	2	4433.7	0.0	4433.7	0.09	0.00	0.09
	3	4443.5	0.0	4443.5	0.09	0.00	0.09
	4	4420.7	0.0	4420.7	0.09	0.00	0.09
	5	4412.7	0.0	4412.7	0.09	0.00	0.09
	6	2649.9	0.0	2649.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22996.4	0.0	22996.4	0.47	0.00	0.47
7F	1	3022.8	0.0	3022.8	0.05	0.00	0.05
	2	4667.0	0.0	4667.0	0.08	0.00	0.08
	3	4676.9	0.0	4676.9	0.08	0.00	0.08
	4	4655.9	0.0	4655.9	0.08	0.00	0.08
	5	4644.2	0.0	4644.2	0.08	0.00	0.08
	6	3025.6	0.0	3025.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24692.5	0.0	24692.5	0.44	0.00	0.44
6F	1	3237.6	0.0	3237.6	0.05	0.00	0.05
	2	4929.2	0.0	4929.2	0.08	0.00	0.08
	3	4932.9	0.0	4932.9	0.08	0.00	0.08
	4	4914.9	0.0	4914.9	0.08	0.00	0.08
	5	4911.5	0.0	4911.5	0.08	0.00	0.08
	6	3242.7	0.0	3242.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26168.9	0.0	26168.9	0.42	0.00	0.42
5F	1	3583.5	0.0	3583.5	0.05	0.00	0.05
	2	5084.6	0.0	5084.6	0.07	0.00	0.07
	3	5057.8	0.0	5057.8	0.07	0.00	0.07
	4	5055.2	0.0	5055.2	0.07	0.00	0.07
	5	5076.9	0.0	5076.9	0.07	0.00	0.07
	6	3575.5	0.0	3575.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.870 Co=0.544

Ai=1.727 Co=0.544

Ai=1.611 Co=0.544

Ai=1.509 Co=0.544

Ai=1.419 Co=0.544

Ai=1.338 Co=0.544

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	合計	27433.5	0.0	27433.5	0.39	0.00	0.39	Ai=1.263 Co=0.544
4F	1	3515.5	0.0	3515.5	0.05	0.00	0.05	
	2	5363.3	0.0	5363.3	0.07	0.00	0.07	
	3	5379.2	0.0	5379.2	0.07	0.00	0.07	
	4	5362.1	0.0	5362.1	0.07	0.00	0.07	
	5	5351.6	0.0	5351.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3528.9	0.0	3528.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28500.6	0.0	28500.6	0.37	0.00	0.37	Ai=1.193 Co=0.544
3F	1	3834.4	0.0	3834.4	0.05	0.00	0.05	Ai=1.126 Co=0.544
	2	5433.6	0.0	5433.6	0.06	0.00	0.06	
	3	5420.8	0.0	5420.8	0.06	0.00	0.06	
	4	5417.8	0.0	5417.8	0.06	0.00	0.06	
	5	5429.3	0.0	5429.3	0.06	0.00	0.06	
	6	3834.7	0.0	3834.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29370.8	0.0	29370.8	0.35	0.00	0.35	
2F	1	3839.9	0.0	3839.9	0.04	0.00	0.04	Ai=1.062 Co=0.544
	2	5601.4	0.0	5601.4	0.06	0.00	0.06	
	3	5570.8	0.0	5570.8	0.06	0.00	0.06	
	4	5577.8	0.0	5577.8	0.06	0.00	0.06	
	5	5611.1	0.0	5611.1	0.06	0.00	0.06	
	6	3835.6	0.0	3835.6	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30036.5	0.0	30036.5	0.33	0.00	0.33	
1F	1	4712.4	0.0	4712.4	0.05	0.00	0.05	Ai=1.000 Co=0.544
	2	5285.5	0.0	5285.5	0.05	0.00	0.05	
	3	5219.3	0.0	5219.3	0.05	0.00	0.05	
	4	5246.8	0.0	5246.8	0.05	0.00	0.05	
	5	5322.5	0.0	5322.5	0.05	0.00	0.05	
	6	4715.7	0.0	4715.7	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30502.2	0.0	30502.2	0.31	0.00	0.31	

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / ∑ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	1	904.1	0.0	904.1	0.11	0.00	0.11	
	2	1418.8	0.0	1418.8	0.17	0.00	0.17	
	3	1381.3	0.0	1381.3	0.17	0.00	0.17	
	4	1373.9	0.0	1373.9	0.16	0.00	0.16	
	5	1408.5	0.0	1408.5	0.17	0.00	0.17	
	6	889.6	0.0	889.6	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	7376.3	0.0	7376.3	0.88	0.00	0.88	Ai=2.858 Co=0.540	
13F	1	1480.8	0.0	1480.8	0.10	0.00		0.10
	2	1992.5	0.0	1992.5	0.13	0.00		0.13
	3	1991.2	0.0	1991.2	0.13	0.00		0.13
	4	1963.8	0.0	1963.8	0.13	0.00		0.13
	5	1957.0	0.0	1957.0	0.13	0.00		0.13
	6	1468.8	0.0	1468.8	0.10	0.00		0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00		0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00		0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
合計	10854.1	0.0	10854.1	0.72	0.00	0.72	Ai=2.334 Co=0.540	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	1762.5	0.0	1762.5	0.08	0.00	0.08
	2	2589.8	0.0	2589.8	0.12	0.00	0.12
	3	2587.0	0.0	2587.0	0.12	0.00	0.12
	4	2571.1	0.0	2571.1	0.12	0.00	0.12
	5	2564.5	0.0	2564.5	0.12	0.00	0.12
	6	1750.2	0.0	1750.2	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13825.2	0.0	13825.2	0.63	0.00	0.63
11F	1	1742.1	0.0	1742.1	0.06	0.00	0.06
	2	3253.6	0.0	3253.6	0.11	0.00	0.11
	3	3239.3	0.0	3239.3	0.11	0.00	0.11
	4	3248.7	0.0	3248.7	0.11	0.00	0.11
	5	3253.9	0.0	3253.9	0.11	0.00	0.11
	6	1731.4	0.0	1731.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16469.0	0.0	16469.0	0.58	0.00	0.58
10F	1	2121.7	0.0	2121.7	0.06	0.00	0.06
	2	3645.6	0.0	3645.6	0.10	0.00	0.10
	3	3642.8	0.0	3642.8	0.10	0.00	0.10
	4	3654.0	0.0	3654.0	0.10	0.00	0.10
	5	3653.3	0.0	3653.3	0.10	0.00	0.10
	6	2107.4	0.0	2107.4	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18824.8	0.0	18824.8	0.53	0.00	0.53
9F	1	2443.8	0.0	2443.8	0.06	0.00	0.06
	2	4011.9	0.0	4011.9	0.10	0.00	0.10
	3	4001.7	0.0	4001.7	0.09	0.00	0.09
	4	4016.0	0.0	4016.0	0.10	0.00	0.10
	5	4024.3	0.0	4024.3	0.10	0.00	0.10
	6	2427.9	0.0	2427.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20925.7	0.0	20925.7	0.50	0.00	0.50
8F	1	2572.3	0.0	2572.3	0.05	0.00	0.05
	2	4403.9	0.0	4403.9	0.09	0.00	0.09
	3	4412.6	0.0	4412.6	0.09	0.00	0.09
	4	4435.0	0.0	4435.0	0.09	0.00	0.09
	5	4430.0	0.0	4430.0	0.09	0.00	0.09
	6	2575.9	0.0	2575.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22829.7	0.0	22829.7	0.47	0.00	0.47
7F	1	2989.0	0.0	2989.0	0.05	0.00	0.05
	2	4625.5	0.0	4625.5	0.08	0.00	0.08
	3	4628.8	0.0	4628.8	0.08	0.00	0.08
	4	4646.0	0.0	4646.0	0.08	0.00	0.08
	5	4641.7	0.0	4641.7	0.08	0.00	0.08
	6	2982.5	0.0	2982.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24513.5	0.0	24513.5	0.44	0.00	0.44
6F	1	3210.7	0.0	3210.7	0.05	0.00	0.05
	2	4885.5	0.0	4885.5	0.08	0.00	0.08
	3	4877.3	0.0	4877.3	0.08	0.00	0.08
	4	4895.0	0.0	4895.0	0.08	0.00	0.08
	5	4904.0	0.0	4904.0	0.08	0.00	0.08

Ai=2.057 Co=0.540

Ai=1.870 Co=0.540

Ai=1.727 Co=0.540

Ai=1.611 Co=0.540

Ai=1.509 Co=0.540

Ai=1.419 Co=0.540

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	6	3206.7	0.0	3206.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25979.2	0.0	25979.2	0.41	0.00	0.41
5F	1	3543.4	0.0	3543.4	0.05	0.00	0.05
	2	5042.7	0.0	5042.7	0.07	0.00	0.07
	3	5026.1	0.0	5026.1	0.07	0.00	0.07
	4	5038.1	0.0	5038.1	0.07	0.00	0.07
	5	5052.3	0.0	5052.3	0.07	0.00	0.07
	6	3532.1	0.0	3532.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27234.6	0.0	27234.6	0.39	0.00	0.39
4F	1	3483.7	0.0	3483.7	0.05	0.00	0.05
	2	5323.1	0.0	5323.1	0.07	0.00	0.07
	3	5322.5	0.0	5322.5	0.07	0.00	0.07
	4	5336.5	0.0	5336.5	0.07	0.00	0.07
	5	5340.7	0.0	5340.7	0.07	0.00	0.07
	6	3487.6	0.0	3487.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28294.0	0.0	28294.0	0.37	0.00	0.37
3F	1	3774.7	0.0	3774.7	0.04	0.00	0.04
	2	5395.2	0.0	5395.2	0.06	0.00	0.06
	3	5404.8	0.0	5404.8	0.06	0.00	0.06
	4	5411.3	0.0	5411.3	0.06	0.00	0.06
	5	5399.1	0.0	5399.1	0.06	0.00	0.06
	6	3772.7	0.0	3772.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29157.9	0.0	29157.9	0.35	0.00	0.35
2F	1	3876.8	0.0	3876.8	0.04	0.00	0.04
	2	5552.6	0.0	5552.6	0.06	0.00	0.06
	3	5473.0	0.0	5473.0	0.06	0.00	0.06
	4	5486.4	0.0	5486.4	0.06	0.00	0.06
	5	5568.5	0.0	5568.5	0.06	0.00	0.06
	6	3861.6	0.0	3861.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29818.9	0.0	29818.9	0.33	0.00	0.33
1F	1	4694.3	0.0	4694.3	0.05	0.00	0.05
	2	5260.6	0.0	5260.6	0.05	0.00	0.05
	3	5204.6	0.0	5204.6	0.05	0.00	0.05
	4	5183.2	0.0	5183.2	0.05	0.00	0.05
	5	5236.8	0.0	5236.8	0.05	0.00	0.05
	6	4701.6	0.0	4701.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30281.2	0.0	30281.2	0.31	0.00	0.31

Ai=1.338 Co=0.540

Ai=1.263 Co=0.540

Ai=1.193 Co=0.540

Ai=1.126 Co=0.540

Ai=1.062 Co=0.540

Ai=1.000 Co=0.540

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	2066.0	0.0	2066.0	0.25	0.00	0.25
	B	2485.9	0.0	2485.9	0.30	0.00	0.30
	C	915.9	0.0	915.9	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5467.8	0.0	5467.8	0.65	0.00	0.65
13F	A	3200.3	0.0	3200.3	0.21	0.00	0.21
	B	3529.0	0.0	3529.0	0.23	0.00	0.23
	C	1316.6	0.0	1316.6	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8045.9	0.0	8045.9	0.53	0.00	0.53
12F	A	4139.6	0.0	4139.6	0.19	0.00	0.19
	B	4366.5	0.0	4366.5	0.20	0.00	0.20
	C	1742.3	0.0	1742.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10248.3	0.0	10248.3	0.47	0.00	0.47
11F	A	4956.8	0.0	4956.8	0.17	0.00	0.17
	B	4975.1	0.0	4975.1	0.17	0.00	0.17
	C	2276.1	0.0	2276.1	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12208.1	0.0	12208.1	0.43	0.00	0.43
10F	A	5760.6	0.0	5760.6	0.16	0.00	0.16
	B	5716.2	0.0	5716.2	0.16	0.00	0.16
	C	2477.6	0.0	2477.6	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13954.3	0.0	13954.3	0.39	0.00	0.39
9F	A	6482.5	0.0	6482.5	0.15	0.00	0.15
	B	6569.8	0.0	6569.8	0.16	0.00	0.16
	C	2459.4	0.0	2459.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15511.7	0.0	15511.7	0.37	0.00	0.37
8F	A	7170.9	0.0	7170.9	0.15	0.00	0.15
	B	7071.8	0.0	7071.8	0.14	0.00	0.14
	C	2680.4	0.0	2680.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.1	0.0	16923.1	0.34	0.00	0.34

Ai=2.858 Co=0.400

Ai=2.334 Co=0.400

Ai=2.057 Co=0.400

Ai=1.870 Co=0.400

Ai=1.727 Co=0.400

Ai=1.611 Co=0.400

Ai=1.509 Co=0.400

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	A	7695.2	0.0	7695.2	0.14	0.00	0.14
	B	7728.7	0.0	7728.7	0.14	0.00	0.14
	C	2747.4	0.0	2747.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18171.3	0.0	18171.3	0.32	0.00	0.32
6F	A	8173.7	0.0	8173.7	0.13	0.00	0.13
	B	8150.2	0.0	8150.2	0.13	0.00	0.13
	C	2933.8	0.0	2933.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19257.7	0.0	19257.7	0.31	0.00	0.31
5F	A	8549.0	0.0	8549.0	0.12	0.00	0.12
	B	8646.1	0.0	8646.1	0.12	0.00	0.12
	C	2993.2	0.0	2993.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20188.4	0.0	20188.4	0.29	0.00	0.29
4F	A	8891.6	0.0	8891.6	0.12	0.00	0.12
	B	8844.4	0.0	8844.4	0.11	0.00	0.11
	C	3237.7	0.0	3237.7	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20973.6	0.0	20973.6	0.27	0.00	0.27
3F	A	9101.5	0.0	9101.5	0.11	0.00	0.11
	B	9122.3	0.0	9122.3	0.11	0.00	0.11
	C	3390.2	0.0	3390.2	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21614.0	0.0	21614.0	0.26	0.00	0.26
2F	A	9368.5	0.0	9368.5	0.10	0.00	0.10
	B	9744.5	0.0	9744.5	0.11	0.00	0.11
	C	2990.9	0.0	2990.9	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22104.0	0.0	22104.0	0.24	0.00	0.24
1F	A	8979.7	0.0	8979.7	0.09	0.00	0.09
	B	8564.4	0.0	8564.4	0.09	0.00	0.09
	C	4902.5	0.0	4902.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.419 Co=0.400

Ai=1.338 Co=0.400

Ai=1.263 Co=0.400

Ai=1.193 Co=0.400

Ai=1.126 Co=0.400

Ai=1.062 Co=0.400

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.6	0.0	22446.6	0.23	0.00	0.23

Ai=1.000 Co=0.400

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	A	2066.8	0.0	2066.8	0.25	0.00	0.25
	B	2487.4	0.0	2487.4	0.30	0.00	0.30
	C	913.6	0.0	913.6	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5467.9	0.0	5467.9	0.65	0.00	0.65
13F	A	3194.5	0.0	3194.5	0.21	0.00	0.21
	B	3538.7	0.0	3538.7	0.23	0.00	0.23
	C	1312.7	0.0	1312.7	0.09	0.00	0.09
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8045.9	0.0	8045.9	0.53	0.00	0.53
12F	A	4131.6	0.0	4131.6	0.19	0.00	0.19
	B	4386.5	0.0	4386.5	0.20	0.00	0.20
	C	1730.3	0.0	1730.3	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10248.3	0.0	10248.3	0.47	0.00	0.47
11F	A	4948.2	0.0	4948.2	0.17	0.00	0.17
	B	4989.5	0.0	4989.5	0.17	0.00	0.17
	C	2270.4	0.0	2270.4	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12208.1	0.0	12208.1	0.43	0.00	0.43
10F	A	5745.8	0.0	5745.8	0.16	0.00	0.16
	B	5724.7	0.0	5724.7	0.16	0.00	0.16
	C	2483.8	0.0	2483.8	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13954.4	0.0	13954.4	0.39	0.00	0.39
9F	A	6469.4	0.0	6469.4	0.15	0.00	0.15
	B	6578.9	0.0	6578.9	0.16	0.00	0.16
	C	2463.4	0.0	2463.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.858 Co=0.400

Ai=2.334 Co=0.400

Ai=2.057 Co=0.400

Ai=1.870 Co=0.400

Ai=1.727 Co=0.400

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15511.7	0.0	15511.7	0.37	0.00	0.37
8F	A	7153.2	0.0	7153.2	0.15	0.00	0.15
	B	7078.0	0.0	7078.0	0.14	0.00	0.14
	C	2692.0	0.0	2692.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.1	0.0	16923.1	0.34	0.00	0.34
7F	A	7680.6	0.0	7680.6	0.14	0.00	0.14
	B	7734.8	0.0	7734.8	0.14	0.00	0.14
	C	2756.0	0.0	2756.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18171.3	0.0	18171.3	0.32	0.00	0.32
6F	A	8160.6	0.0	8160.6	0.13	0.00	0.13
	B	8155.5	0.0	8155.5	0.13	0.00	0.13
	C	2941.8	0.0	2941.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19257.8	0.0	19257.8	0.31	0.00	0.31
5F	A	8539.4	0.0	8539.4	0.12	0.00	0.12
	B	8650.0	0.0	8650.0	0.12	0.00	0.12
	C	2999.1	0.0	2999.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20188.4	0.0	20188.4	0.29	0.00	0.29
4F	A	8882.1	0.0	8882.1	0.12	0.00	0.12
	B	8847.6	0.0	8847.6	0.11	0.00	0.11
	C	3244.0	0.0	3244.0	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20973.7	0.0	20973.7	0.27	0.00	0.27
3F	A	9094.9	0.0	9094.9	0.11	0.00	0.11
	B	9124.4	0.0	9124.4	0.11	0.00	0.11
	C	3394.8	0.0	3394.8	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21614.1	0.0	21614.1	0.26	0.00	0.26
2F	A	9365.4	0.0	9365.4	0.10	0.00	0.10

Ai=1.611 Co=0.400

Ai=1.509 Co=0.400

Ai=1.419 Co=0.400

Ai=1.338 Co=0.400

Ai=1.263 Co=0.400

Ai=1.193 Co=0.400

Ai=1.126 Co=0.400

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	B	9746.0	0.0	9746.0	0.11	0.00	0.11
	C	2992.7	0.0	2992.7	0.03	0.00	0.03
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22104.1	0.0	22104.1	0.24	0.00	0.24
1F	A	8973.3	0.0	8973.3	0.09	0.00	0.09
	B	8564.4	0.0	8564.4	0.09	0.00	0.09
	C	4909.0	0.0	4909.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.6	0.0	22446.6	0.23	0.00	0.23

Ai=1.062 Co=0.400

Ai=1.000 Co=0.400

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	885.3	0.0	885.3	0.11	0.00	0.11
	2	1331.0	0.0	1331.0	0.16	0.00	0.16
	3	1304.9	0.0	1304.9	0.16	0.00	0.16
	4	1304.2	0.0	1304.2	0.16	0.00	0.16
	5	1330.2	0.0	1330.2	0.16	0.00	0.16
	6	881.5	0.0	881.5	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7037.0	0.0	7037.0	0.84	0.00	0.84
13F	1	1388.6	0.0	1388.6	0.09	0.00	0.09
	2	1902.7	0.0	1902.7	0.13	0.00	0.13
	3	1910.4	0.0	1910.4	0.13	0.00	0.13
	4	1891.8	0.0	1891.8	0.13	0.00	0.13
	5	1881.0	0.0	1881.0	0.12	0.00	0.12
	6	1380.4	0.0	1380.4	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10355.0	0.0	10355.0	0.69	0.00	0.69
12F	1	1605.4	0.0	1605.4	0.07	0.00	0.07
	2	2503.5	0.0	2503.5	0.11	0.00	0.11
	3	2510.0	0.0	2510.0	0.12	0.00	0.12
	4	2493.9	0.0	2493.9	0.11	0.00	0.11
	5	2482.7	0.0	2482.7	0.11	0.00	0.11
	6	1594.0	0.0	1594.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13189.5	0.0	13189.5	0.61	0.00	0.61
11F	1	1679.2	0.0	1679.2	0.06	0.00	0.06
	2	3099.8	0.0	3099.8	0.11	0.00	0.11
	3	3096.6	0.0	3096.6	0.11	0.00	0.11
	4	3083.4	0.0	3083.4	0.11	0.00	0.11
	5	3079.0	0.0	3079.0	0.11	0.00	0.11
	6	1673.7	0.0	1673.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15711.7	0.0	15711.7	0.55	0.00	0.55
10F	1	2048.8	0.0	2048.8	0.06	0.00	0.06
	2	3478.6	0.0	3478.6	0.10	0.00	0.10

Ai=2.858 Co=0.515

Ai=2.334 Co=0.515

Ai=2.057 Co=0.515

Ai=1.870 Co=0.515

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	3	3474.8	0.0	3474.8	0.10	0.00	0.10
	4	3459.2	0.0	3459.2	0.10	0.00	0.10
	5	3455.8	0.0	3455.8	0.10	0.00	0.10
	6	2041.9	0.0	2041.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17959.1	0.0	17959.1	0.51	0.00	0.51
9F	1	2355.2	0.0	2355.2	0.06	0.00	0.06
	2	3830.5	0.0	3830.5	0.09	0.00	0.09
	3	3824.2	0.0	3824.2	0.09	0.00	0.09
	4	3806.0	0.0	3806.0	0.09	0.00	0.09
	5	3803.4	0.0	3803.4	0.09	0.00	0.09
	6	2344.0	0.0	2344.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19963.4	0.0	19963.4	0.47	0.00	0.47
8F	1	2581.8	0.0	2581.8	0.05	0.00	0.05
	2	4166.4	0.0	4166.4	0.08	0.00	0.08
	3	4169.2	0.0	4169.2	0.08	0.00	0.08
	4	4143.1	0.0	4143.1	0.08	0.00	0.08
	5	4139.4	0.0	4139.4	0.08	0.00	0.08
	6	2580.0	0.0	2580.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21779.9	0.0	21779.9	0.44	0.00	0.44
7F	1	2881.3	0.0	2881.3	0.05	0.00	0.05
	2	4422.4	0.0	4422.4	0.08	0.00	0.08
	3	4419.1	0.0	4419.1	0.08	0.00	0.08
	4	4397.0	0.0	4397.0	0.08	0.00	0.08
	5	4388.5	0.0	4388.5	0.08	0.00	0.08
	6	2878.0	0.0	2878.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23386.3	0.0	23386.3	0.42	0.00	0.42
6F	1	2985.7	0.0	2985.7	0.05	0.00	0.05
	2	4710.4	0.0	4710.4	0.07	0.00	0.07
	3	4717.3	0.0	4717.3	0.07	0.00	0.07
	4	4695.0	0.0	4695.0	0.07	0.00	0.07
	5	4684.1	0.0	4684.1	0.07	0.00	0.07
	6	2992.0	0.0	2992.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24784.5	0.0	24784.5	0.39	0.00	0.39
5F	1	3329.0	0.0	3329.0	0.05	0.00	0.05
	2	4845.7	0.0	4845.7	0.07	0.00	0.07
	3	4827.7	0.0	4827.7	0.07	0.00	0.07
	4	4824.3	0.0	4824.3	0.07	0.00	0.07
	5	4835.6	0.0	4835.6	0.07	0.00	0.07
	6	3320.0	0.0	3320.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
4F	合計	25982.2	0.0	25982.2	0.37	0.00	0.37
	1	3272.2	0.0	3272.2	0.04	0.00	0.04
	2	5112.1	0.0	5112.1	0.07	0.00	0.07
	3	5121.7	0.0	5121.7	0.07	0.00	0.07
	4	5105.4	0.0	5105.4	0.07	0.00	0.07
	5	5099.9	0.0	5099.9	0.07	0.00	0.07
	6	3281.6	0.0	3281.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.727 Co=0.515

Ai=1.611 Co=0.515

Ai=1.509 Co=0.515

Ai=1.419 Co=0.515

Ai=1.338 Co=0.515

Ai=1.263 Co=0.515

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26992.9	0.0	26992.9	0.35	0.00	0.35
3F	1	3568.4	0.0	3568.4	0.04	0.00	0.04
	2	5175.3	0.0	5175.3	0.06	0.00	0.06
	3	5174.1	0.0	5174.1	0.06	0.00	0.06
	4	5166.3	0.0	5166.3	0.06	0.00	0.06
	5	5166.5	0.0	5166.5	0.06	0.00	0.06
	6	3566.5	0.0	3566.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27817.1	0.0	27817.1	0.33	0.00	0.33
2F	1	3538.9	0.0	3538.9	0.04	0.00	0.04
	2	5359.8	0.0	5359.8	0.06	0.00	0.06
	3	5345.7	0.0	5345.7	0.06	0.00	0.06
	4	5342.6	0.0	5342.6	0.06	0.00	0.06
	5	5342.7	0.0	5342.7	0.06	0.00	0.06
	6	3518.0	0.0	3518.0	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28447.6	0.0	28447.6	0.31	0.00	0.31
1F	1	4521.8	0.0	4521.8	0.05	0.00	0.05
	2	4986.7	0.0	4986.7	0.05	0.00	0.05
	3	4908.2	0.0	4908.2	0.05	0.00	0.05
	4	4943.2	0.0	4943.2	0.05	0.00	0.05
	5	5023.7	0.0	5023.7	0.05	0.00	0.05
	6	4505.0	0.0	4505.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28888.7	0.0	28888.7	0.29	0.00	0.29

Ai=1.193 Co=0.515

Ai=1.126 Co=0.515

Ai=1.062 Co=0.515

Ai=1.000 Co=0.515

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.68 Rt=0.57)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	1	864.9	0.0	864.9	0.10	0.00	0.10
	2	1346.5	0.0	1346.5	0.16	0.00	0.16
	3	1322.5	0.0	1322.5	0.16	0.00	0.16
	4	1316.1	0.0	1316.1	0.16	0.00	0.16
	5	1339.5	0.0	1339.5	0.16	0.00	0.16
	6	860.5	0.0	860.5	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7050.0	0.0	7050.0	0.84	0.00	0.84
13F	1	1413.1	0.0	1413.1	0.09	0.00	0.09
	2	1898.5	0.0	1898.5	0.13	0.00	0.13
	3	1903.3	0.0	1903.3	0.13	0.00	0.13
	4	1880.2	0.0	1880.2	0.12	0.00	0.12
	5	1872.6	0.0	1872.6	0.12	0.00	0.12
	6	1406.4	0.0	1406.4	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.1	0.0	10374.1	0.69	0.00	0.69
12F	1	1698.0	0.0	1698.0	0.08	0.00	0.08
	2	2472.2	0.0	2472.2	0.11	0.00	0.11
	3	2471.5	0.0	2471.5	0.11	0.00	0.11
	4	2451.1	0.0	2451.1	0.11	0.00	0.11
	5	2430.2	0.0	2430.2	0.11	0.00	0.11
	6	1690.9	0.0	1690.9	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.858 Co=0.516

Ai=2.334 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13213.8	0.0	13213.8	0.61	0.00	0.61
11F	1	1751.8	0.0	1751.8	0.06	0.00	0.06
	2	3074.7	0.0	3074.7	0.11	0.00	0.11
	3	3065.3	0.0	3065.3	0.11	0.00	0.11
	4	3060.3	0.0	3060.3	0.11	0.00	0.11
	5	3044.2	0.0	3044.2	0.11	0.00	0.11
	6	1744.5	0.0	1744.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15740.7	0.0	15740.7	0.55	0.00	0.55
10F	1	2071.5	0.0	2071.5	0.06	0.00	0.06
	2	3467.9	0.0	3467.9	0.10	0.00	0.10
	3	3459.8	0.0	3459.8	0.10	0.00	0.10
	4	3467.0	0.0	3467.0	0.10	0.00	0.10
	5	3468.3	0.0	3468.3	0.10	0.00	0.10
	6	2057.8	0.0	2057.8	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17992.3	0.0	17992.3	0.51	0.00	0.51
9F	1	2377.1	0.0	2377.1	0.06	0.00	0.06
	2	3818.8	0.0	3818.8	0.09	0.00	0.09
	3	3807.5	0.0	3807.5	0.09	0.00	0.09
	4	3818.2	0.0	3818.2	0.09	0.00	0.09
	5	3819.4	0.0	3819.4	0.09	0.00	0.09
	6	2359.2	0.0	2359.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20000.2	0.0	20000.2	0.47	0.00	0.47
8F	1	2594.4	0.0	2594.4	0.05	0.00	0.05
	2	4154.0	0.0	4154.0	0.08	0.00	0.08
	3	4149.6	0.0	4149.6	0.08	0.00	0.08
	4	4168.2	0.0	4168.2	0.08	0.00	0.08
	5	4173.8	0.0	4173.8	0.09	0.00	0.09
	6	2580.1	0.0	2580.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21820.1	0.0	21820.1	0.44	0.00	0.44
7F	1	2883.6	0.0	2883.6	0.05	0.00	0.05
	2	4417.6	0.0	4417.6	0.08	0.00	0.08
	3	4412.9	0.0	4412.9	0.08	0.00	0.08
	4	4422.6	0.0	4422.6	0.08	0.00	0.08
	5	4420.9	0.0	4420.9	0.08	0.00	0.08
	6	2871.9	0.0	2871.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23429.5	0.0	23429.5	0.42	0.00	0.42
6F	1	3001.2	0.0	3001.2	0.05	0.00	0.05
	2	4704.1	0.0	4704.1	0.07	0.00	0.07
	3	4699.3	0.0	4699.3	0.07	0.00	0.07
	4	4712.9	0.0	4712.9	0.07	0.00	0.07
	5	4714.7	0.0	4714.7	0.07	0.00	0.07
	6	2997.9	0.0	2997.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24830.1	0.0	24830.1	0.39	0.00	0.39
5F	1	3327.1	0.0	3327.1	0.05	0.00	0.05
	2	4845.9	0.0	4845.9	0.07	0.00	0.07
	3	4837.2	0.0	4837.2	0.07	0.00	0.07

Ai=2.057 Co=0.516

Ai=1.870 Co=0.516

Ai=1.727 Co=0.516

Ai=1.611 Co=0.516

Ai=1.509 Co=0.516

Ai=1.419 Co=0.516

Ai=1.338 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q / ∑ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	4	4850.0	0.0	4850.0	0.07	0.00	0.07
	5	4855.8	0.0	4855.8	0.07	0.00	0.07
	6	3314.3	0.0	3314.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26030.2	0.0	26030.2	0.37	0.00	0.37
4F	1	3276.0	0.0	3276.0	0.04	0.00	0.04
	2	5115.6	0.0	5115.6	0.07	0.00	0.07
	3	5114.4	0.0	5114.4	0.07	0.00	0.07
	4	5128.3	0.0	5128.3	0.07	0.00	0.07
	5	5131.9	0.0	5131.9	0.07	0.00	0.07
	6	3276.5	0.0	3276.5	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27042.8	0.0	27042.8	0.35	0.00	0.35
3F	1	3577.4	0.0	3577.4	0.04	0.00	0.04
	2	5178.0	0.0	5178.0	0.06	0.00	0.06
	3	5182.0	0.0	5182.0	0.06	0.00	0.06
	4	5184.0	0.0	5184.0	0.06	0.00	0.06
	5	5174.7	0.0	5174.7	0.06	0.00	0.06
	6	3572.4	0.0	3572.4	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27868.5	0.0	27868.5	0.33	0.00	0.33
2F	1	3591.8	0.0	3591.8	0.04	0.00	0.04
	2	5357.6	0.0	5357.6	0.06	0.00	0.06
	3	5315.8	0.0	5315.8	0.06	0.00	0.06
	4	5320.1	0.0	5320.1	0.06	0.00	0.06
	5	5350.6	0.0	5350.6	0.06	0.00	0.06
	6	3564.3	0.0	3564.3	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28500.2	0.0	28500.2	0.31	0.00	0.31
1F	1	4574.4	0.0	4574.4	0.05	0.00	0.05
	2	4984.5	0.0	4984.5	0.05	0.00	0.05
	3	4944.8	0.0	4944.8	0.05	0.00	0.05
	4	4922.0	0.0	4922.0	0.05	0.00	0.05
	5	4955.9	0.0	4955.9	0.05	0.00	0.05
	6	4560.0	0.0	4560.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28941.5	0.0	28941.5	0.29	0.00	0.29

Ai=1.263 Co=0.516

Ai=1.193 Co=0.516

Ai=1.126 Co=0.516

Ai=1.062 Co=0.516

Ai=1.000 Co=0.516

U-5.6 構造特性係数

- 種別 : 部材群としての種別
- β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
- Ds : 構造特性係数
- * : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-プ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	5737.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5737.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	8443.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
13F	A+B+C	8443.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	9379.57	87.21		0.00	0.00			
	B	1375.04	12.79		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10754.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	11325.92	88.41		0.00	0.00			
	B	1485.30	11.59		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12811.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	13048.23	89.10		0.00	0.00			
	B	1595.51	10.90		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14643.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14661.84	90.07		0.00	0.00			
	B	1616.18	9.93		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16278.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17759.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17759.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19069.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19069.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20209.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20209.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	21185.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21185.78		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22009.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22009.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22681.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22681.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23196.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23196.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23555.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23555.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	5738.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5738.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	8444.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8444.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	9394.78	87.35		0.00	0.00			
	B	1360.74	12.65		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A+B+C	10755.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	11345.24	88.55		0.00	0.00			
	B	1467.05	11.45		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12812.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	13065.43	89.21		0.00	0.00			
	B	1579.53	10.79		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14644.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14675.27	90.15		0.00	0.00			
	B	1604.11	9.85		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16279.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17760.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17760.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19070.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19070.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20210.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20210.84		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	21187.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21187.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	22011.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22011.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22683.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22683.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23197.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23197.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23557.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23557.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	7430.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7430.10		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	10933.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10933.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	13926.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13926.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	16589.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A+B+C	16589.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	18962.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18962.22		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	21078.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21078.42		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	22996.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22996.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	24692.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24692.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	26168.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26168.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	27433.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27433.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	28500.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28500.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	29370.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29370.78		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	30036.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30036.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30502.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30502.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	7376.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7376.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
13F	A	10854.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10854.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
12F	A	13825.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13825.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	16469.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16469.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	18824.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A+B+C	18824.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	20925.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20925.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	22829.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22829.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	24513.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24513.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	25979.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25979.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	27234.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27234.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	28294.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28294.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	29157.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29157.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	29818.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29818.86		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	30281.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30281.19		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: Ds値の直接入力
 $+$: Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
14F	1.633	8370.3	13670.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3417.6
13F	1.334	15081.6	20115.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5028.9
12F	1.176	21793.0	25622.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6405.5
11F	1.068	28569.7	30521.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7630.4
10F	0.987	35354.1	34887.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8721.9
9F	0.920	42138.4	38781.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9695.3
8F	0.862	49062.2	42309.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10577.5
7F	0.811	56016.5	45430.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11357.6
6F	0.765	62970.8	48146.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12036.7
5F	0.722	69925.1	50473.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12618.4
4F	0.682	76938.9	52436.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13109.2
3F	0.643	84021.4	54037.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13509.4
2F	0.607	91103.9	55262.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13815.7
1F	0.571	98209.1	56119.5	1.000	1.000	1.000	0.25	14029.9

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.633	8370.3	13670.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3417.6
13F	1.334	15081.6	20115.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5028.9
12F	1.176	21793.0	25622.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6405.5
11F	1.068	28569.7	30521.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7630.4
10F	0.987	35354.1	34887.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8721.9
9F	0.920	42138.4	38781.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9695.3
8F	0.862	49062.2	42309.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10577.5
7F	0.811	56016.5	45430.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11357.6
6F	0.765	62970.8	48146.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12036.7
5F	0.722	69925.1	50473.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12618.4
4F	0.682	76938.9	52436.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13109.2
3F	0.643	84021.4	54037.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13509.4
2F	0.607	91103.9	55262.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13815.7
1F	0.571	98209.1	56119.5	1.000	1.000	1.000	0.25	14029.9

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.633	8370.3	13670.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3417.6
13F	1.334	15081.6	20115.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5028.9
12F	1.176	21793.0	25622.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6405.5
11F	1.068	28569.7	30521.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7630.4
10F	0.987	35354.1	34887.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8721.9
9F	0.920	42138.4	38781.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9695.3
8F	0.862	49062.2	42309.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10577.5
7F	0.811	56016.5	45430.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11357.6
6F	0.765	62970.8	48146.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12036.7
5F	0.722	69925.1	50473.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12618.4
4F	0.682	76938.9	52436.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13109.2
3F	0.643	84021.4	54037.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13509.4
2F	0.607	91103.9	55262.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13815.7
1F	0.571	98209.1	56119.5	1.000	1.000	1.000	0.25	14029.9

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	1.633	8370.3	13670.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3417.6
13F	1.334	15081.6	20115.7	1.000	1.000	1.000	0.25	5028.9
12F	1.176	21793.0	25622.0	1.000	1.000	1.000	0.25	6405.5
11F	1.068	28569.7	30521.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7630.4
10F	0.987	35354.1	34887.6	1.000	1.000	1.000	0.25	8721.9
9F	0.920	42138.4	38781.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9695.3
8F	0.862	49062.2	42309.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10577.5
7F	0.811	56016.5	45430.5	1.000	1.000	1.000	0.25	11357.6
6F	0.765	62970.8	48146.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12036.7
5F	0.722	69925.1	50473.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12618.4
4F	0.682	76938.9	52436.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13109.2
3F	0.643	84021.4	54037.8	1.000	1.000	1.000	0.25	13509.4
2F	0.607	91103.9	55262.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13815.7
1F	0.571	98209.1	56119.5	1.000	1.000	1.000	0.25	14029.9

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	2066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	915.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3528.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	613.58	1128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9119.62	1128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4956.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	848.81	1427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10780.74	1427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	909.02	1568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12385.75	1568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	881.79	1577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13934.09	1577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	合計	19257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8646.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	9368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	B	9744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	合計	22103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	A	2066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	A	3194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	A	4131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	614.54	1115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9132.60	1115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	4948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	864.95	1405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10802.66	1405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	5745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	930.67	1553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12401.23	1553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	6469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	898.70	1564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13947.06	1564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	7153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7077.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	9365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2992.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8973.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1891.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1881.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	2048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2041.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24784.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	5	5099.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	1	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7050.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	1	1413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1872.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	1	1697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	5	2430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3060.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15740.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	2071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	2377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3818.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3001.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24830.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27042.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN)

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

: 剛性率・偏心率の直接入力

* : Ds値の直接入力

() : Dランク部材を考慮した場合

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)

Qu : 保有水平耐力 (kN)

+ : Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	13670.3	1.000	0.25	3417.6		5467.8	1.59
13F	20115.7	1.000	0.25	5028.9		8045.9	1.59
12F	25622.0	1.000	0.25	6405.5		10248.3	1.59
11F	30521.7	1.000	0.25	7630.4		12208.1	1.59
10F	34887.6	1.000	0.25	8721.9		13954.3	1.59
9F	38781.1	1.000	0.25	9695.3		15511.7	1.59
8F	42309.8	1.000	0.25	10577.5		16923.1	1.59
7F	45430.5	1.000	0.25	11357.6		18171.3	1.59
6F	48146.7	1.000	0.25	12036.7		19257.7	1.59
5F	50473.4	1.000	0.25	12618.4		20188.4	1.59
4F	52436.7	1.000	0.25	13109.2		20973.6	1.59
3F	54037.8	1.000	0.25	13509.4		21614.0	1.59
2F	55262.7	1.000	0.25	13815.7		22104.0	1.59
1F	56119.5	1.000	0.25	14029.9		22446.6	1.59

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	13670.3	1.000	0.25	3417.6		5467.9	1.59
13F	20115.7	1.000	0.25	5028.9		8045.9	1.59
12F	25622.0	1.000	0.25	6405.5		10248.3	1.59
11F	30521.7	1.000	0.25	7630.4		12208.1	1.59
10F	34887.6	1.000	0.25	8721.9		13954.4	1.59
9F	38781.1	1.000	0.25	9695.3		15511.7	1.59
8F	42309.8	1.000	0.25	10577.5		16923.1	1.59
7F	45430.5	1.000	0.25	11357.6		18171.3	1.59
6F	48146.7	1.000	0.25	12036.7		19257.8	1.59
5F	50473.4	1.000	0.25	12618.4		20188.4	1.59
4F	52436.7	1.000	0.25	13109.2		20973.7	1.59
3F	54037.8	1.000	0.25	13509.4		21614.1	1.59
2F	55262.7	1.000	0.25	13815.7		22104.1	1.59
1F	56119.5	1.000	0.25	14029.9		22446.6	1.59

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	13670.3	1.000	0.25	3417.6		7037.0	2.05
13F	20115.7	1.000	0.25	5028.9		10355.0	2.05
12F	25622.0	1.000	0.25	6405.5		13189.5	2.05
11F	30521.7	1.000	0.25	7630.4		15711.7	2.05
10F	34887.6	1.000	0.25	8721.9		17959.1	2.05
9F	38781.1	1.000	0.25	9695.3		19963.4	2.05
8F	42309.8	1.000	0.25	10577.5		21779.9	2.05
7F	45430.5	1.000	0.25	11357.6		23386.3	2.05
6F	48146.7	1.000	0.25	12036.7		24784.5	2.05
5F	50473.4	1.000	0.25	12618.4		25982.2	2.05
4F	52436.7	1.000	0.25	13109.2		26992.9	2.05
3F	54037.8	1.000	0.25	13509.4		27817.1	2.05
2F	55262.7	1.000	0.25	13815.7		28447.6	2.05
1F	56119.5	1.000	0.25	14029.9		28888.7	2.05

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	13670.3	1.000	0.25	3417.6		7050.0	2.06
13F	20115.7	1.000	0.25	5028.9		10374.1	2.06
12F	25622.0	1.000	0.25	6405.5		13213.8	2.06
11F	30521.7	1.000	0.25	7630.4		15740.7	2.06
10F	34887.6	1.000	0.25	8721.9		17992.3	2.06
9F	38781.1	1.000	0.25	9695.3		20000.2	2.06
8F	42309.8	1.000	0.25	10577.5		21820.1	2.06
7F	45430.5	1.000	0.25	11357.6		23429.5	2.06
6F	48146.7	1.000	0.25	12036.7		24830.1	2.06

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
5F	50473.4	1.000	0.25	12618.4		26030.2	2.06
4F	52436.7	1.000	0.25	13109.2		27042.8	2.06
3F	54037.8	1.000	0.25	13509.4		27868.5	2.06
2F	55262.7	1.000	0.25	13815.7		28500.2	2.06
1F	56119.5	1.000	0.25	14029.9		28941.5	2.06

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
324	15F	5738.0	148.7710	1.7324	1/ 231
	14F	8443.4	147.0386	3.1246	1/ 128
	13F	10754.6	143.9140	5.4659	1/ 74
	12F	12811.2	138.4481	8.4710	1/ 47
	11F	14643.8	129.9771	11.6858	1/ 34
	10F	16278.0	118.2913	13.8837	1/ 29
	9F	17759.2	104.4076	14.5781	1/ 27
	8F	19069.0	89.8296	15.5040	1/ 26
	7F	20209.2	74.3256	16.0145	1/ 25
	6F	21185.8	58.3111	15.6586	1/ 26
	5F	22009.9	42.6525	14.3411	1/ 28
	4F	22681.9	28.3114	12.6336	1/ 32
	3F	23196.0	15.6779	9.9097	1/ 40
	2F	23555.7	5.7681	5.7681	1/ 80

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
324	15F	5738.4	148.7710	1.7247	1/ 232
	14F	8444.1	147.0463	3.1182	1/ 128
	13F	10755.5	143.9281	5.4636	1/ 74
	12F	12812.3	138.4645	8.4718	1/ 47
	11F	14645.0	129.9927	11.6883	1/ 34
	10F	16279.4	118.3044	13.8883	1/ 29
	9F	17760.7	104.4161	14.5837	1/ 27
	8F	19070.6	89.8324	15.5093	1/ 26
	7F	20210.8	74.3231	16.0189	1/ 25
	6F	21187.5	58.3042	15.6614	1/ 26
	5F	22011.7	42.6428	14.3421	1/ 28
	4F	22683.7	28.3007	12.6327	1/ 32
	3F	23197.9	15.6680	9.9064	1/ 40

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
324	2F	23557.6	5.7616	5.7616	1/ 80

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
500	15F	7430.1	141.6867	2.4403	1/ 164
	14F	10933.4	139.2464	3.4867	1/ 115
	13F	13926.2	135.7597	4.5531	1/ 88
	12F	16589.3	131.2066	5.8974	1/ 68
	11F	18962.2	125.3091	7.9214	1/ 50
	10F	21078.4	117.3878	9.9501	1/ 40
	9F	22996.4	107.4377	11.2844	1/ 35
	8F	24692.5	96.1533	13.1945	1/ 30
	7F	26168.9	82.9589	14.9773	1/ 27
	6F	27433.5	67.9816	16.0033	1/ 25
	5F	28500.6	51.9782	15.7062	1/ 25
	4F	29370.8	36.2721	14.7138	1/ 27
	3F	30036.5	21.5582	12.6304	1/ 32
	2F	30502.2	8.9278	8.9278	1/ 52

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
317	15F	7376.3	142.8202	2.5300	1/ 158
	14F	10854.1	140.2902	3.6287	1/ 110
	13F	13825.2	136.6615	4.6691	1/ 86
	12F	16469.0	131.9924	5.8424	1/ 68
	11F	18824.8	126.1501	7.6859	1/ 52
	10F	20925.7	118.4641	9.5652	1/ 42
	9F	22829.7	108.8989	10.8269	1/ 37
	8F	24513.5	98.0720	12.8101	1/ 31
	7F	25979.2	85.2619	14.7550	1/ 27
	6F	27234.6	70.5069	16.0150	1/ 25
	5F	28294.0	54.4919	15.9630	1/ 25
	4F	29157.9	38.5289	15.2122	1/ 26
	3F	29818.9	23.3167	13.4298	1/ 30
	2F	30281.2	9.8869	9.8869	1/ 47

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
252	15F	5467.8	71.4103	1.3892	1/ 288
	14F	8045.9	70.0211	1.9979	1/ 200
	13F	10248.3	68.0232	2.7062	1/ 149
	12F	12208.1	65.3170	3.7375	1/ 107
	11F	13954.3	61.5795	5.1822	1/ 77
	10F	15511.6	56.3973	6.0417	1/ 67
	9F	16923.1	50.3556	6.1546	1/ 65
	8F	18171.3	44.2010	6.9780	1/ 57
	7F	19257.7	37.2231	7.7420	1/ 52
	6F	20188.3	29.4810	8.0171	1/ 50
	5F	20973.6	21.4639	7.4737	1/ 54
	4F	21614.0	13.9902	6.5778	1/ 61
	3F	22104.0	7.4124	4.9347	1/ 81
	2F	22446.7	2.4777	2.4777	1/ 187

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
252	15F	5467.9	71.4103	1.3863	1/ 289
	14F	8045.9	70.0240	1.9958	1/ 200
	13F	10248.3	68.0282	2.7066	1/ 149
	12F	12208.1	65.3216	3.7401	1/ 107
	11F	13954.4	61.5815	5.1837	1/ 77
	10F	15511.7	56.3978	6.0433	1/ 67
	9F	16923.2	50.3545	6.1562	1/ 65
	8F	18171.3	44.1984	6.9791	1/ 57
	7F	19257.8	37.2192	7.7426	1/ 52
	6F	20188.4	29.4766	8.0172	1/ 50
	5F	20973.7	21.4594	7.4732	1/ 54
	4F	21614.1	13.9862	6.5769	1/ 61
	3F	22104.1	7.4092	4.9334	1/ 81
	2F	22446.8	2.4759	2.4759	1/ 187

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
274	15F	7037.0	77.6445	2.2394	1/ 179
	14F	10355.0	75.4051	3.1032	1/ 129
	13F	13189.5	72.3018	3.7704	1/ 107
	12F	15711.7	68.5314	4.4659	1/ 90
	11F	17959.1	64.0655	5.4593	1/ 73
	10F	19963.4	58.6062	5.9283	1/ 68
	9F	21779.9	52.6779	5.8036	1/ 69
	8F	23386.3	46.8743	6.5260	1/ 61
	7F	24784.5	40.3483	7.3812	1/ 54
	6F	25982.3	32.9671	8.0262	1/ 50
	5F	26992.9	24.9409	7.8481	1/ 51
	4F	27817.1	17.0928	7.3076	1/ 55
	3F	28447.6	9.7852	6.0345	1/ 66
	2F	28888.7	3.7508	3.7508	1/ 123

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
276	15F	7050.0	78.2113	2.2788	1/ 176
	14F	10374.1	75.9325	3.2047	1/ 125
	13F	13213.8	72.7277	3.9253	1/ 103
	12F	15740.7	68.8024	4.6046	1/ 87
	11F	17992.3	64.1978	5.5635	1/ 72
	10F	20000.2	58.6343	6.0073	1/ 67
	9F	21820.1	52.6270	5.8618	1/ 68
	8F	23429.5	46.7652	6.5749	1/ 61
	7F	24830.3	40.1903	7.4204	1/ 54
	6F	26030.2	32.7699	8.0328	1/ 50
	5F	27042.8	24.7371	7.8260	1/ 51
	4F	27868.4	16.9111	7.2704	1/ 55
	3F	28500.2	9.6408	5.9722	1/ 67
	2F	28942.0	3.6686	3.6686	1/ 126

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 324
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 324
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 500
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 317

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 252
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 252
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 274
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 276

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 12:50