

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 14:38 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	3
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	10
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	16
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	16
I-1.4 部材	Ⅲ－	26
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	26
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	28
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	28
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	29
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	29
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	29
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	29
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	29
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	29
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	30
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	30
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	30
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	30
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	30
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	31
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	31
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	31
I-3.4 重量	Ⅲ－	31
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	31
I-3.5 地震力	Ⅲ－	31
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	32

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	32
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	38
I-4	モデル化	Ⅲ－	40
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	40
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	41
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	41
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	50
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	60
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	60
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	60
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	61
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	61
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	61
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	61
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	61
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	61
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	61
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	61
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	62
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	62
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	62
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	62
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	62
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	63
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	63
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	63
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	63
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	64
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	64
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	64
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	64
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	64
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	66
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	66
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	66
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	66
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	75
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	81
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	81

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 86
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 92
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 92
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 98
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 98
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 107
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 113
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 113
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 122
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 122
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 126
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 153
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 188
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 188
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 194
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 196
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 196
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 196
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 230
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 240
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 240
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 242
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 242
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 242
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 243
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 243
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 244
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 244
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 250
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 250
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 250
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 251
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 260
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 268
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 272
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 272
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 278
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 284
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 284
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 313
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 332
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 336
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 336

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 336
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 336
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 336
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 338
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 338
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 338
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 340
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 340
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 359
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 378
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 378
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 397
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 416
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 416
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 435
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 435
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 435
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 437
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 437
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 456
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 475
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 512
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 512
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 512
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 557
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 579
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 610
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 610
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 615
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 628
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 628
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 646
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 653
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 666
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 669
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 670
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 670
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 676
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 677
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 677
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 679
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 680
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 680

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 680
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 680
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 680
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 680
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 680

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 10階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		40.000 m		建物高さ	40.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 : 屋根 :			
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	2 スパン
階 数	地 上	10 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		40. 000 m	
軒の高さ		40. 000 m	
地面から地上1階床までの高さ		0. 0 cm	
パラベットの高さ		0. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-150. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
10F	400. 0	400. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	402. 5	9F	65. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	400. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	402. 5	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	452. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	180. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1280. 0	1280. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1. 1. 3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	11F



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

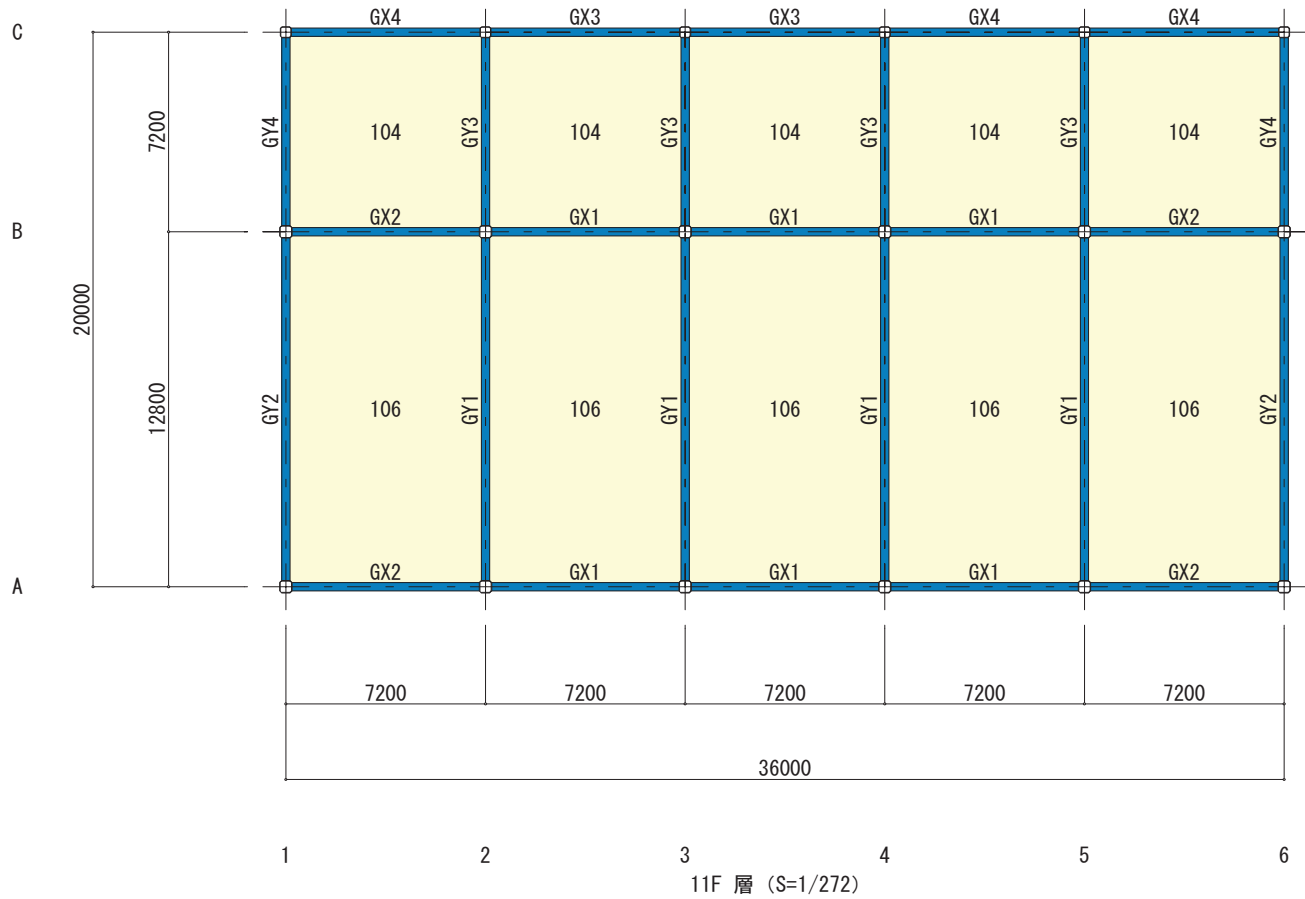
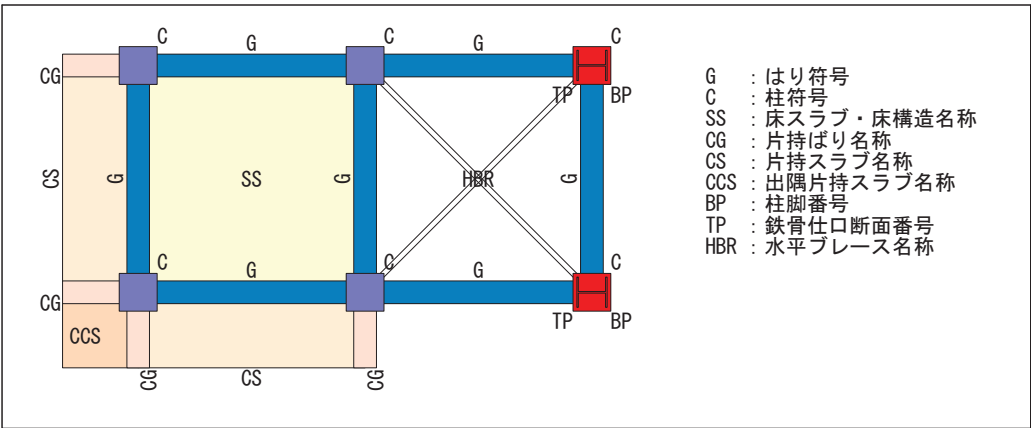


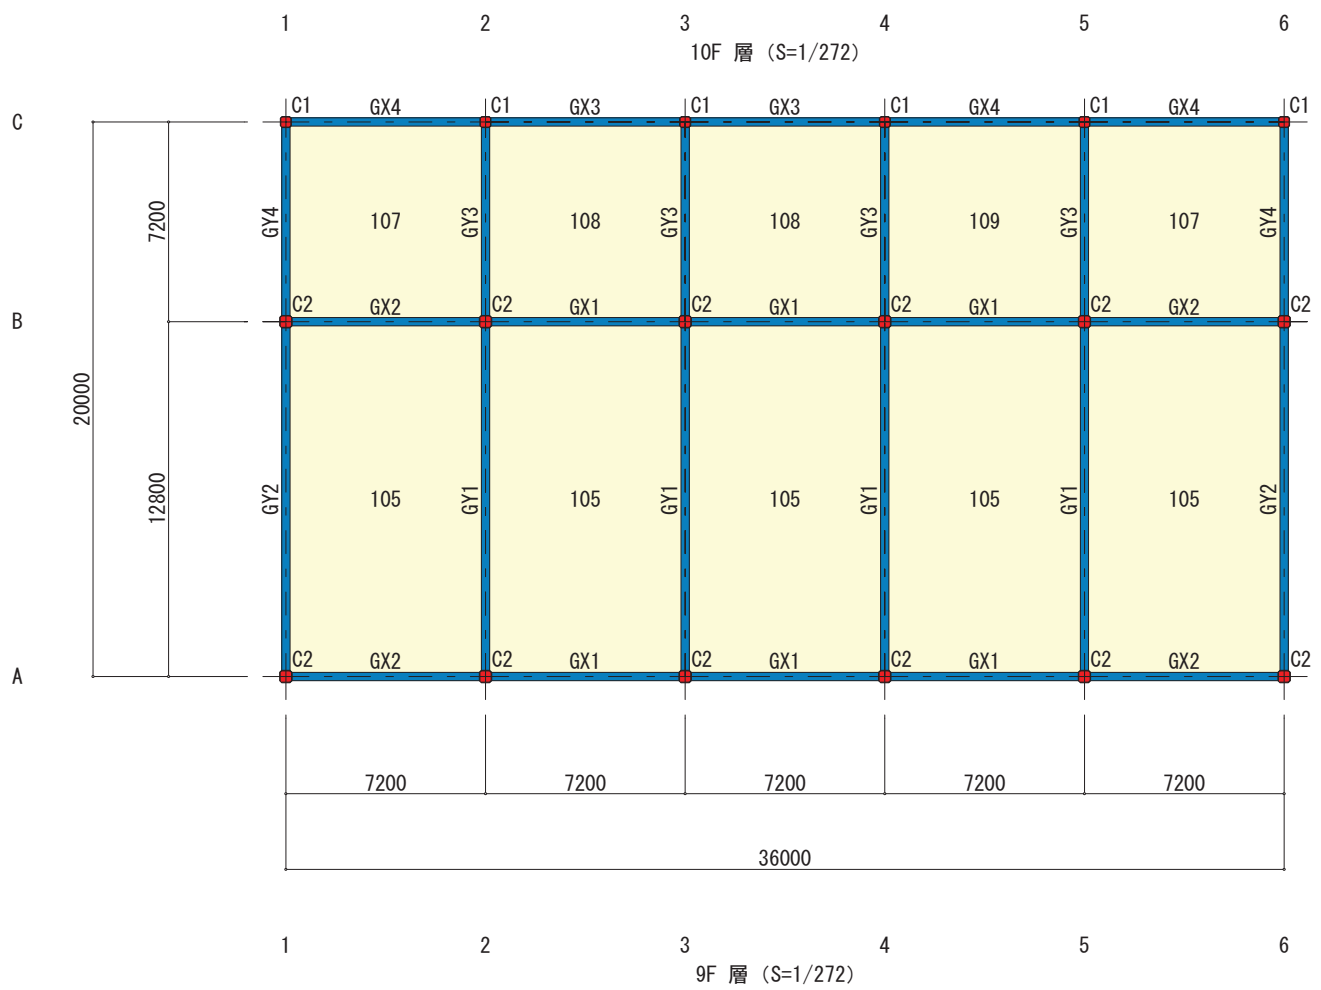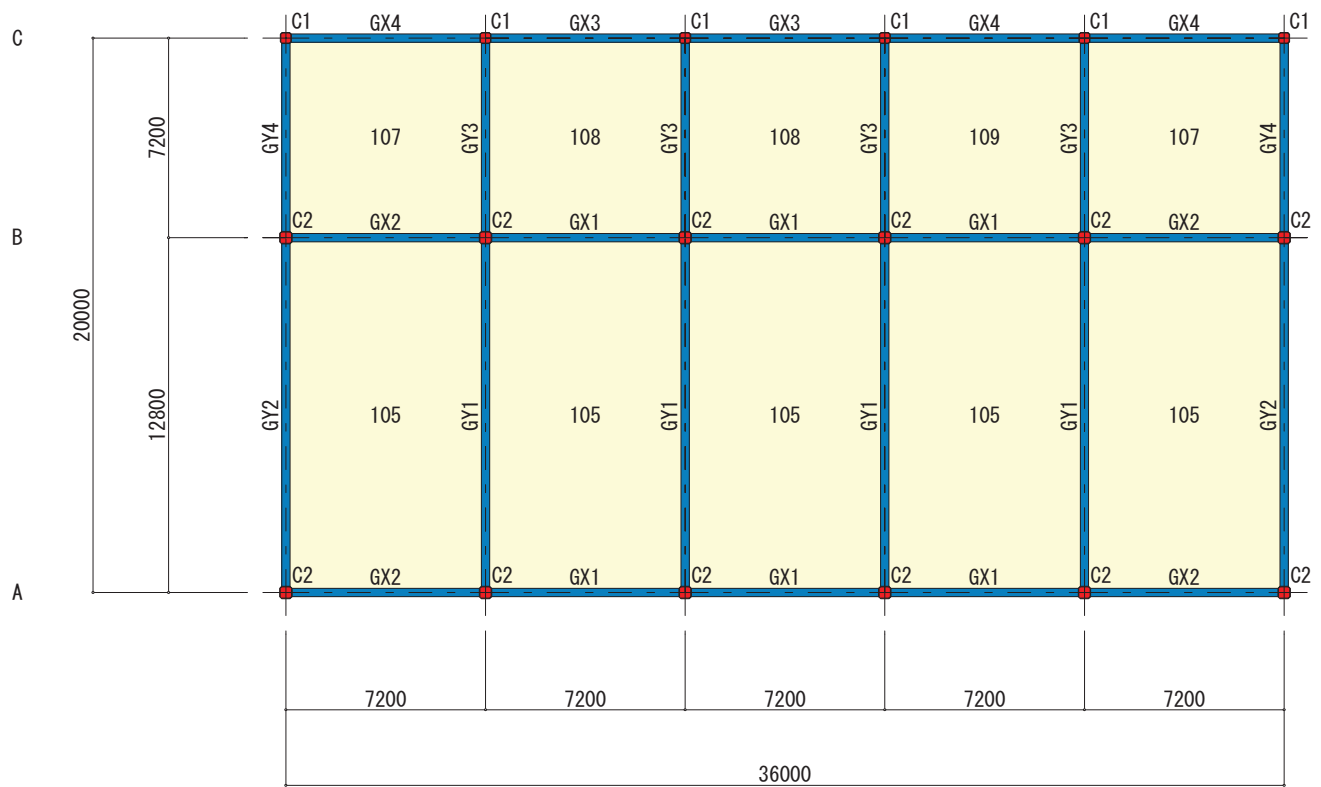

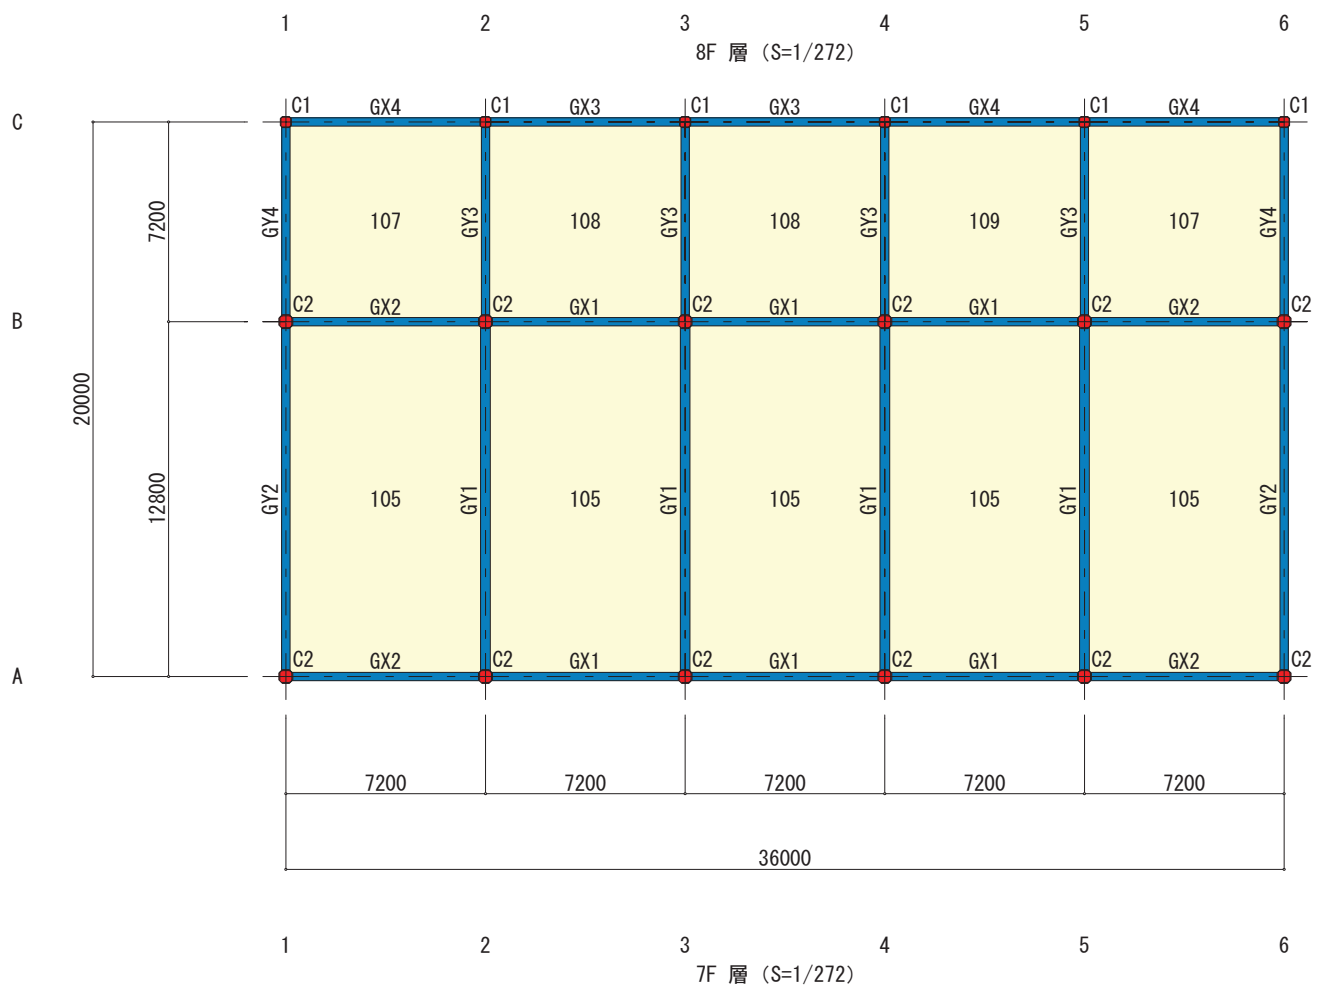
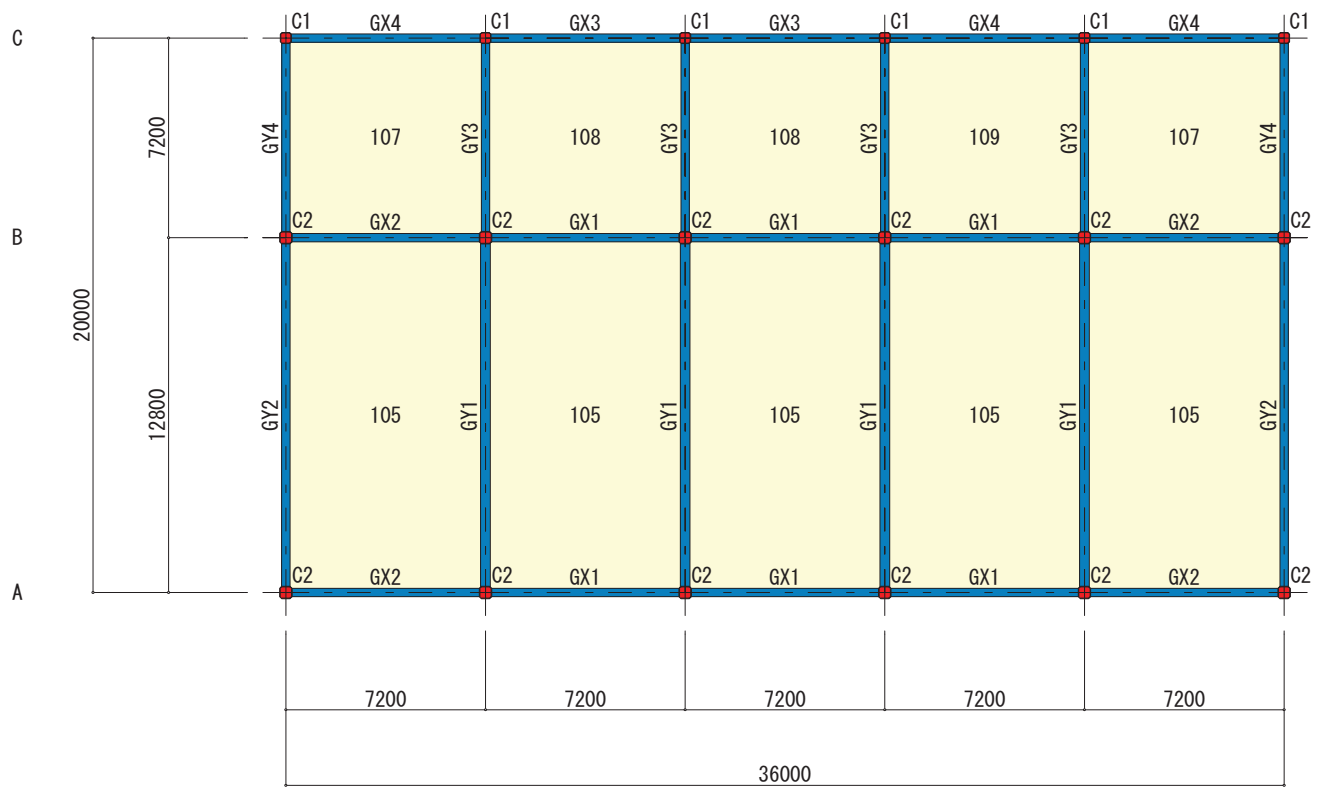


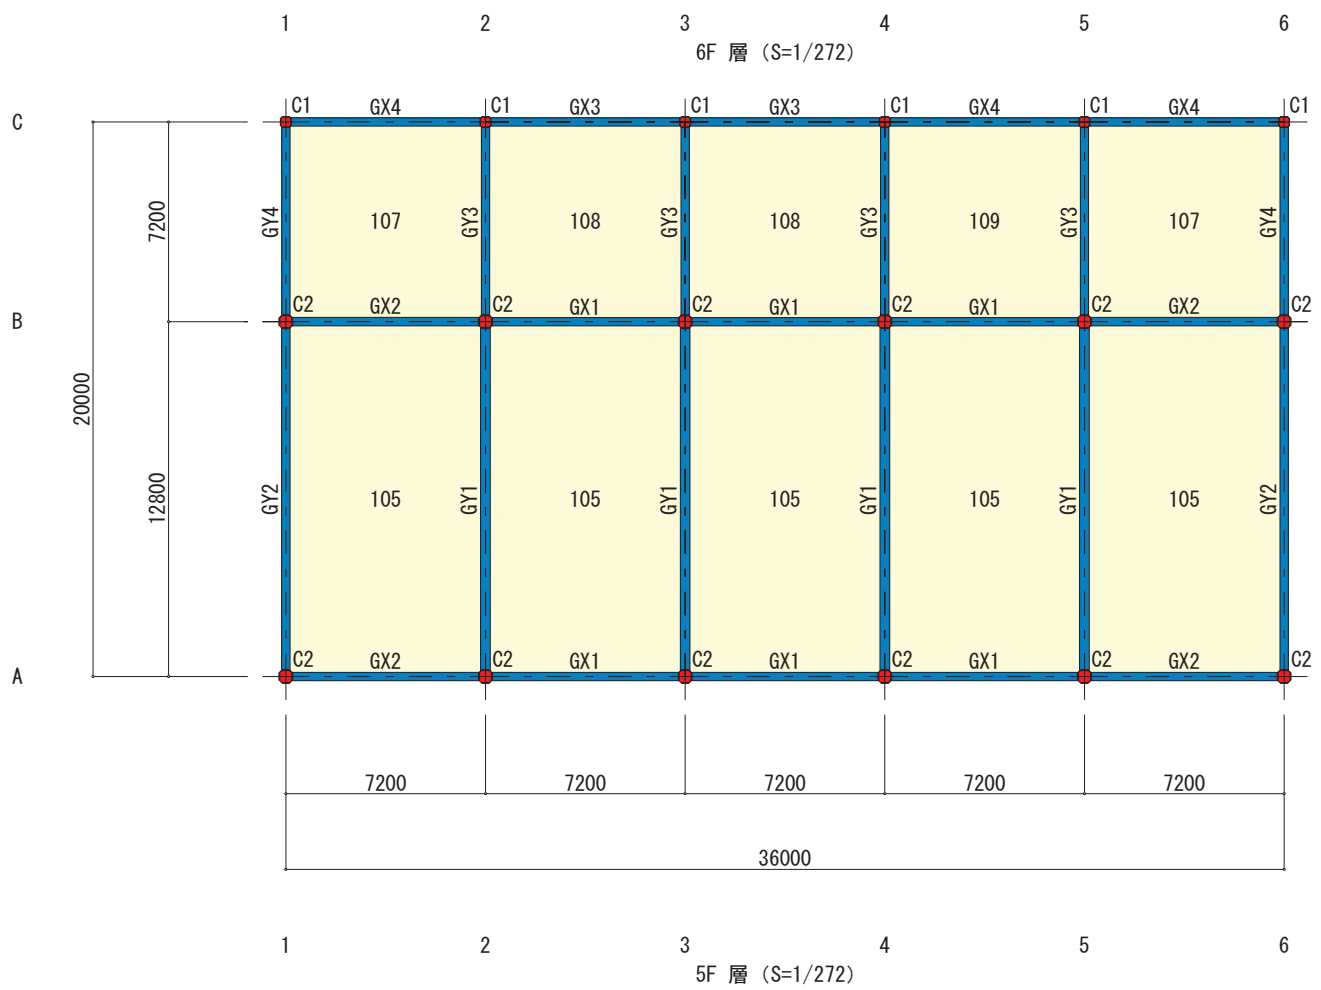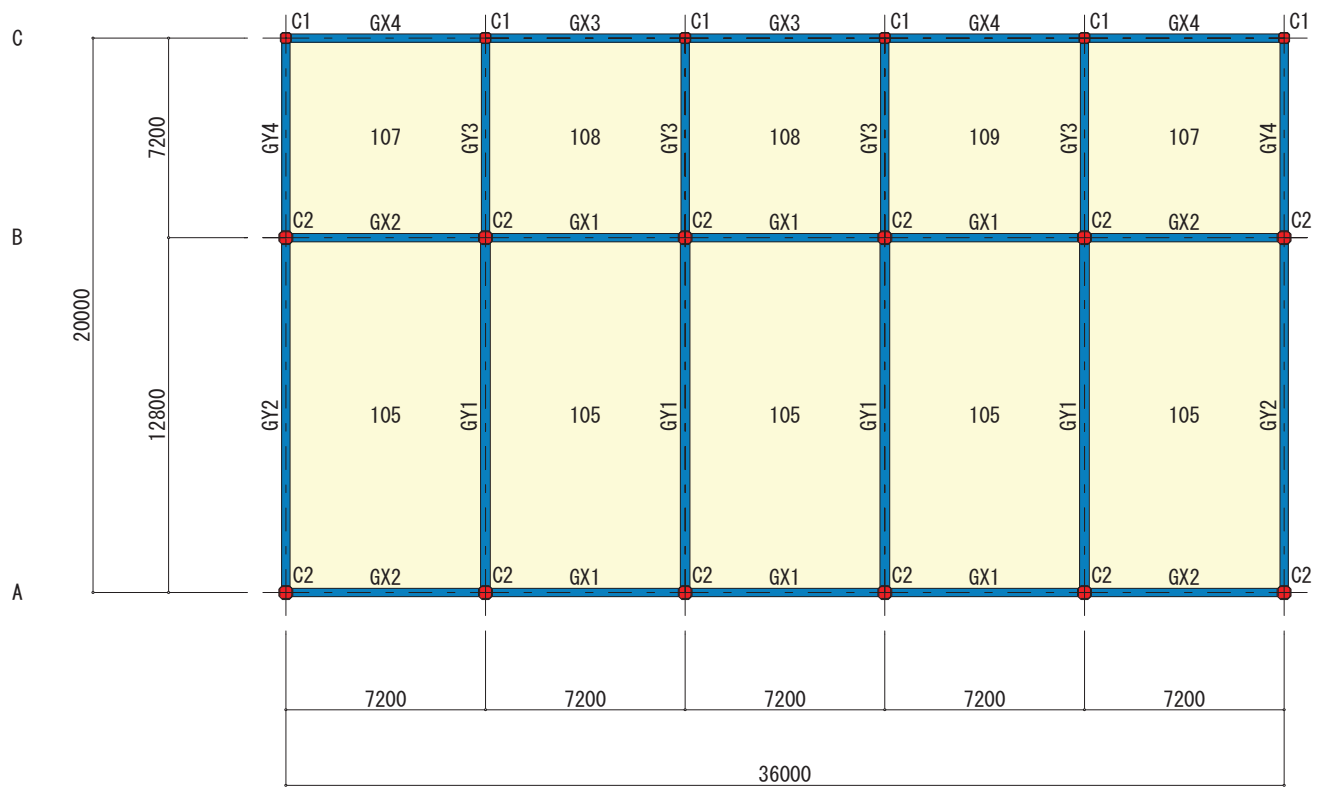


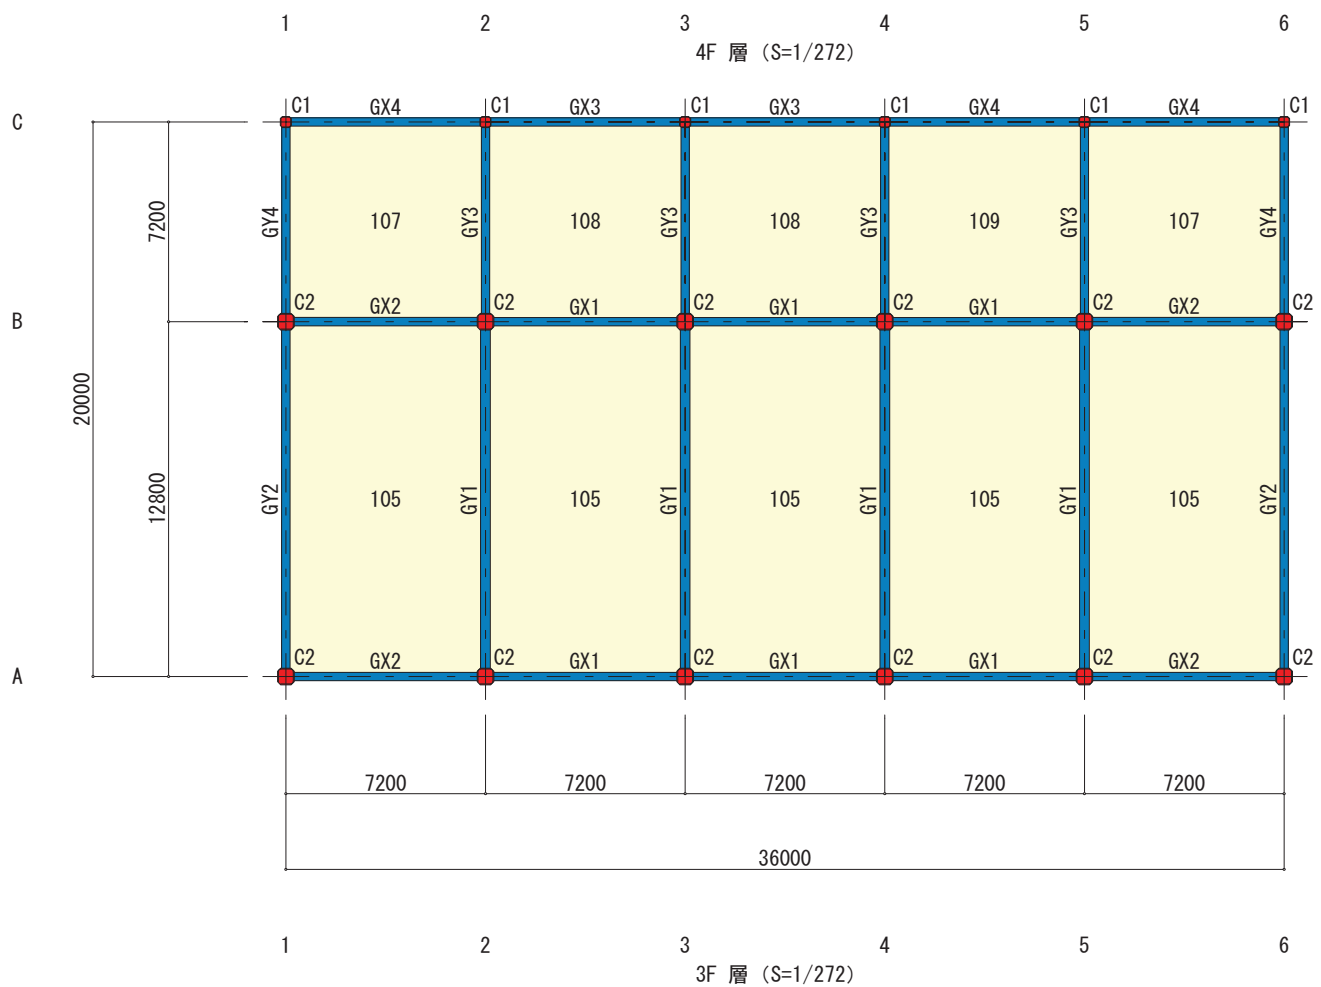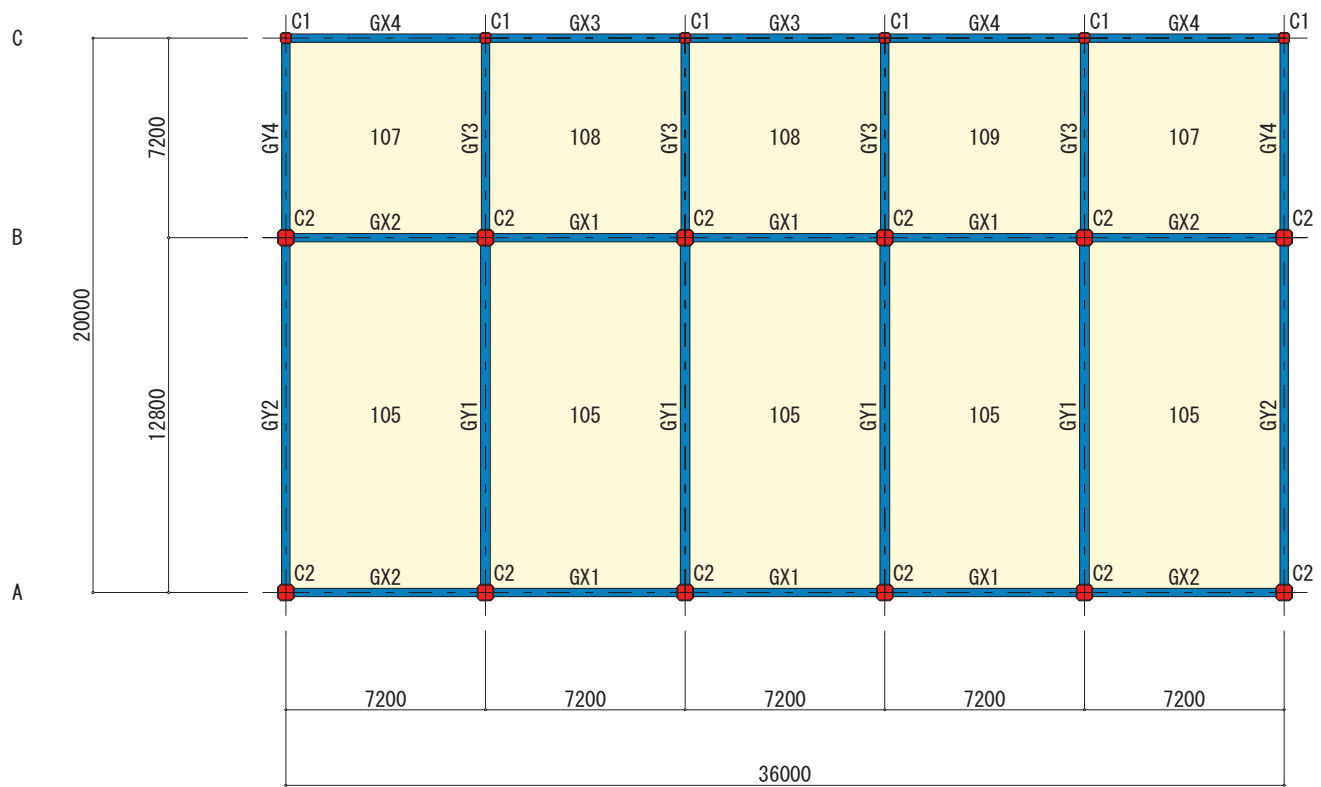

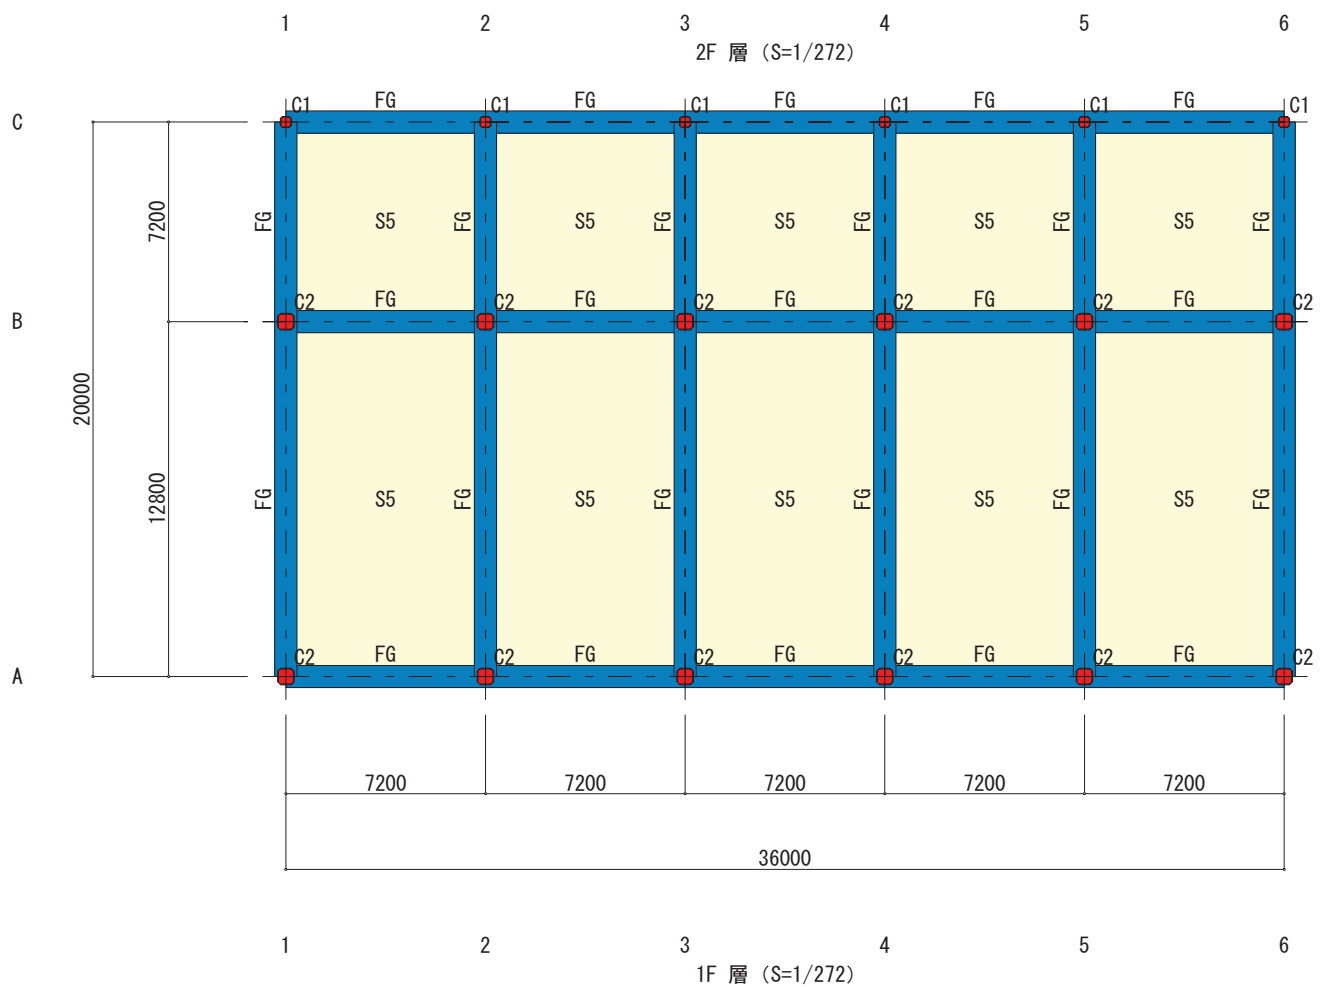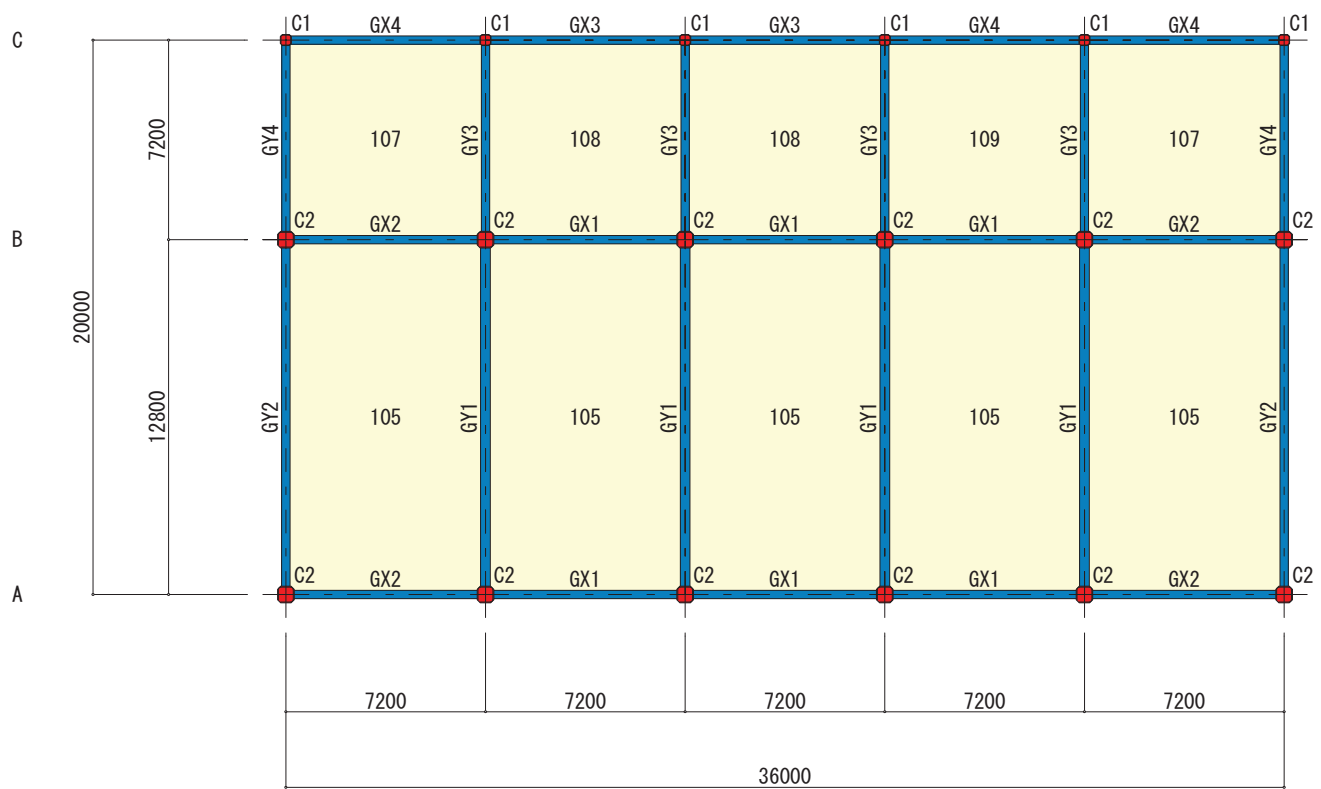


I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

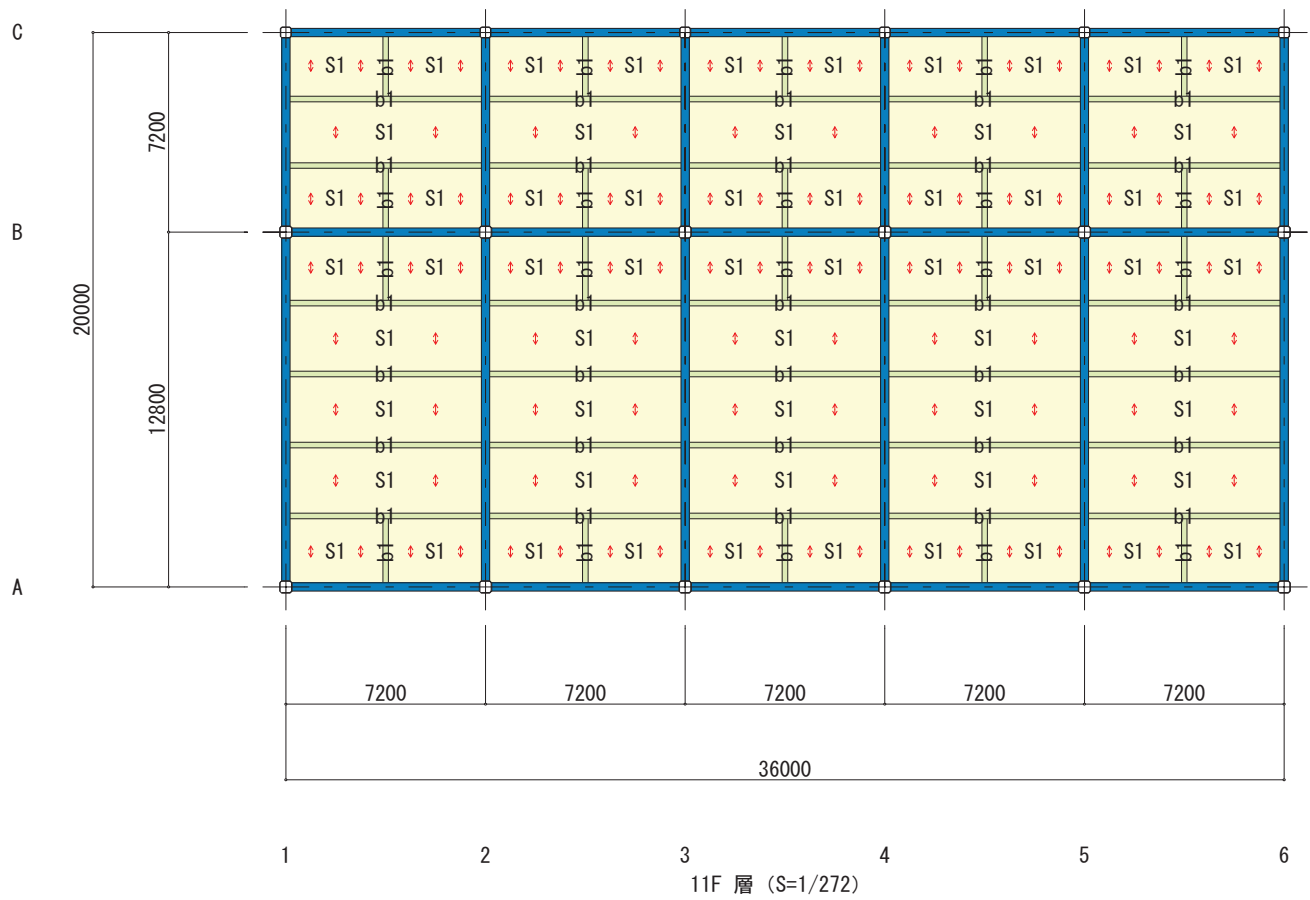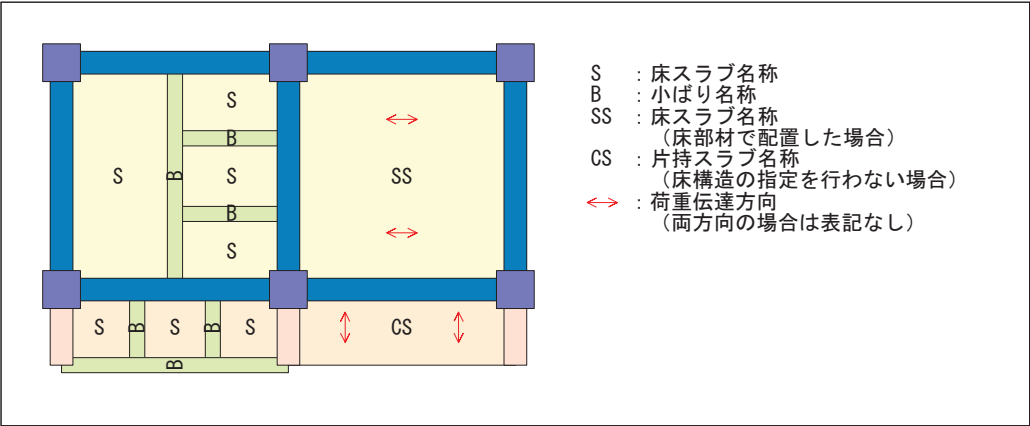


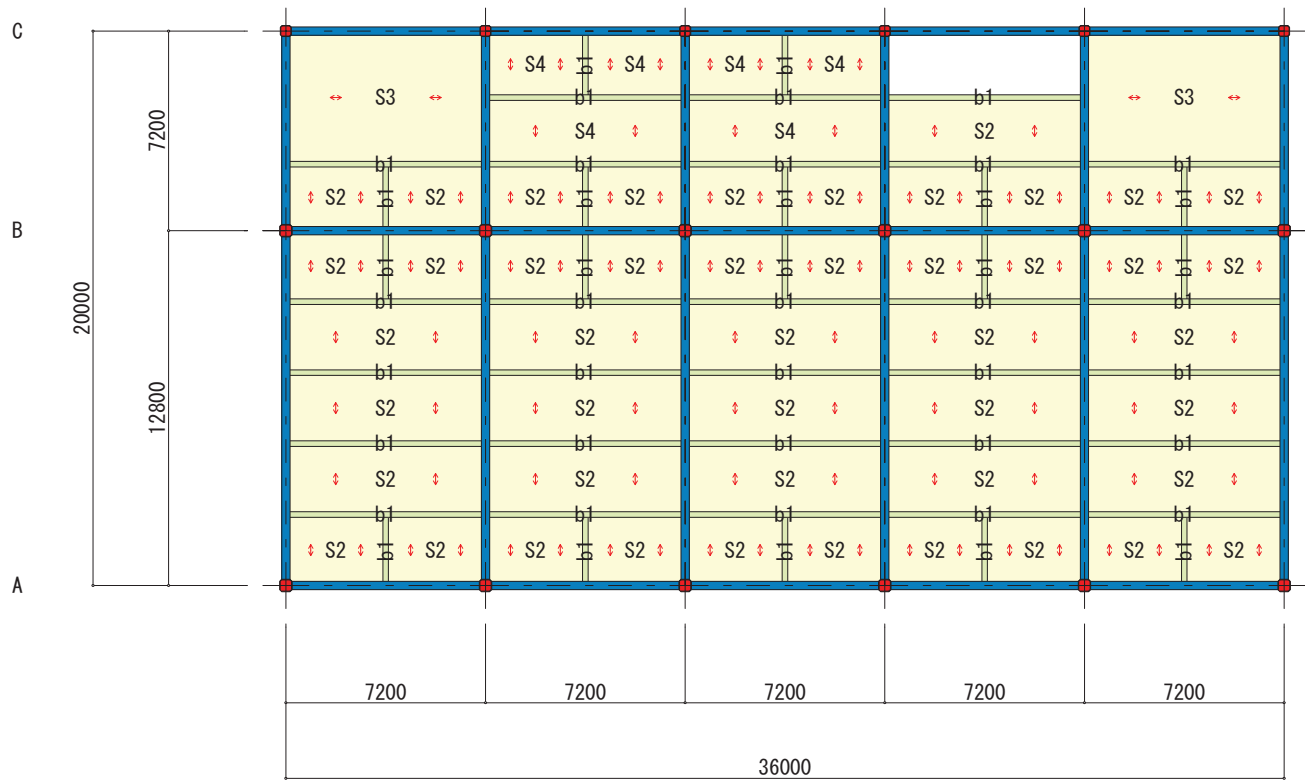


1 2 3 4 5 6
10F 層 (S=1/272)

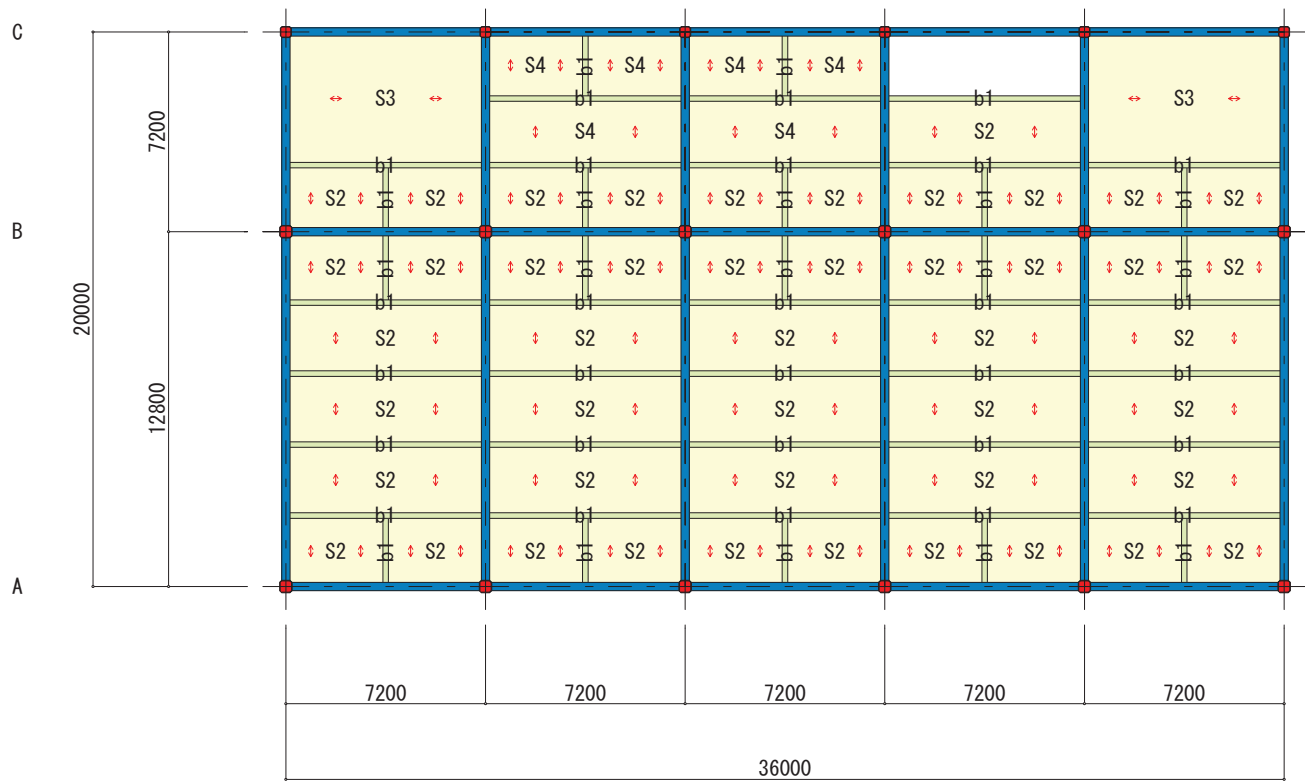



1 2 3 4 5 6
9F 層 (S=1/272)

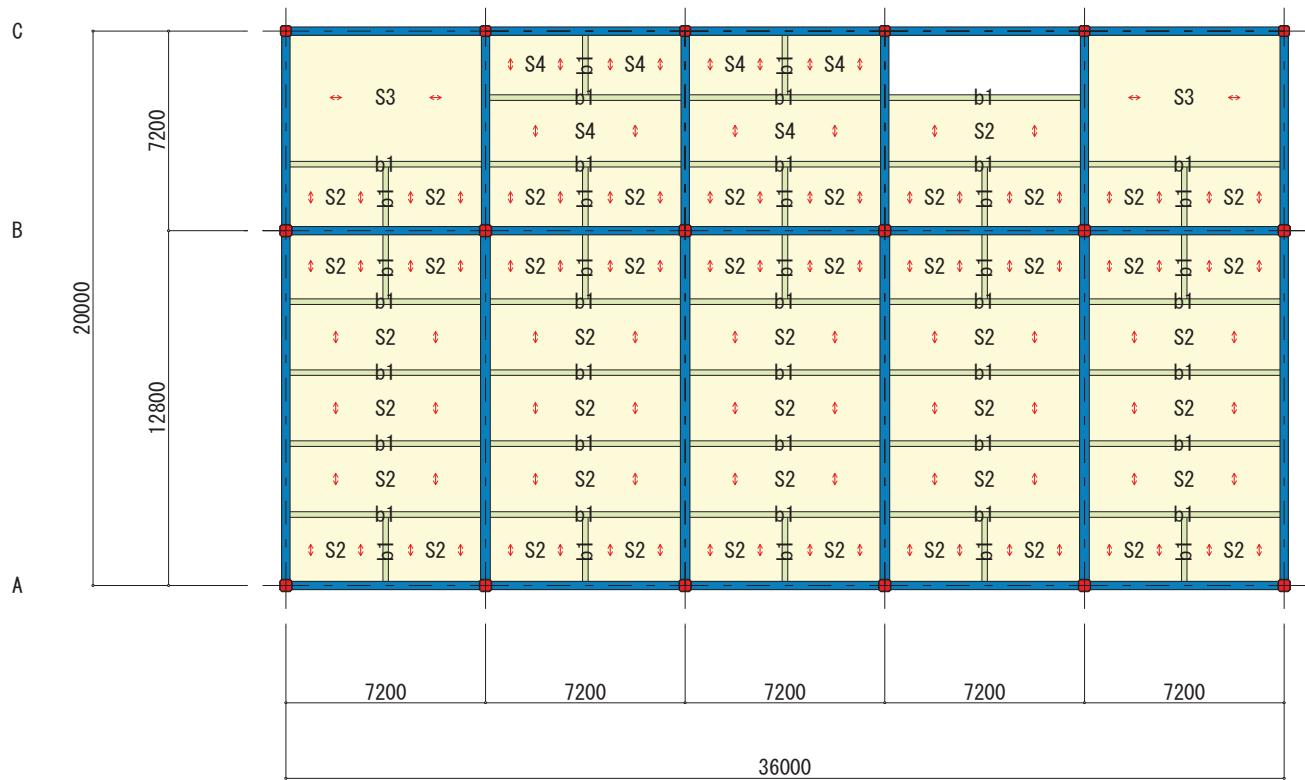


1 2 3 4 5 6
8F 層 (S=1/272)

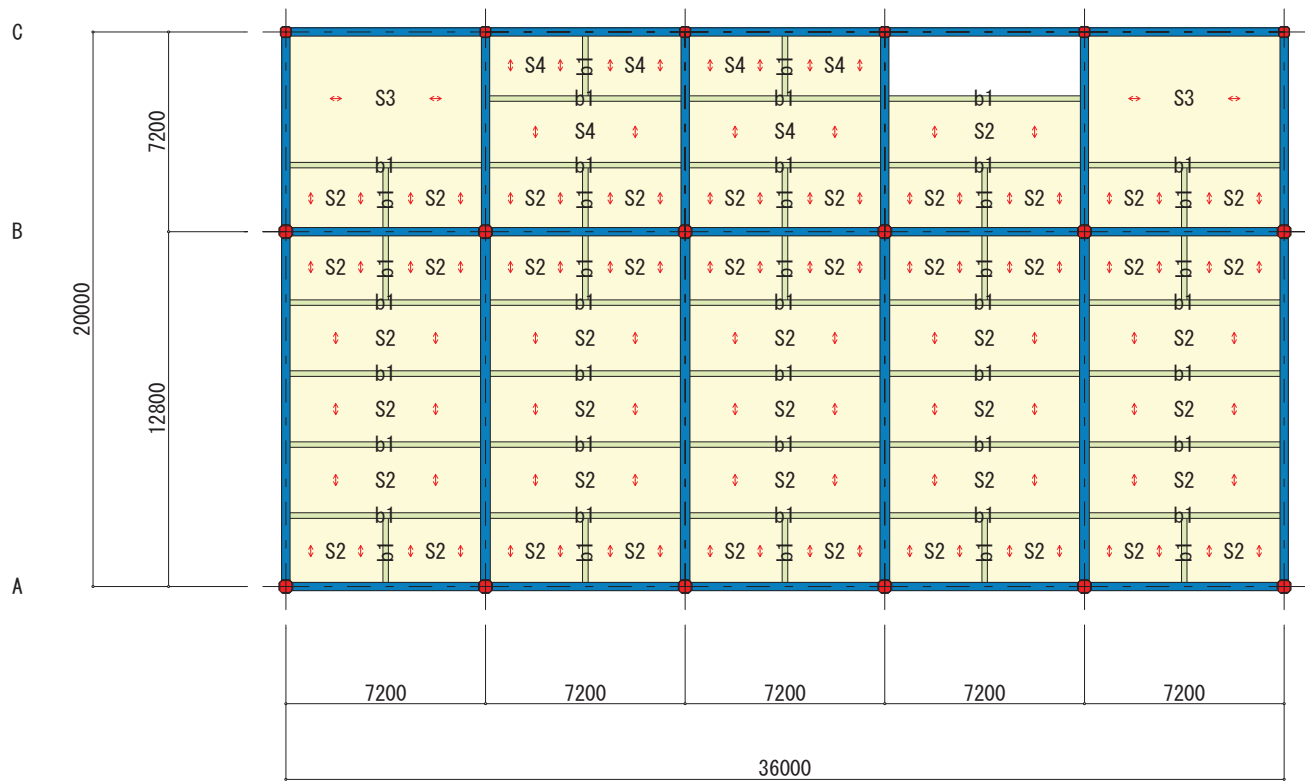


1 2 3 4 5 6
7F 層 (S=1/272)

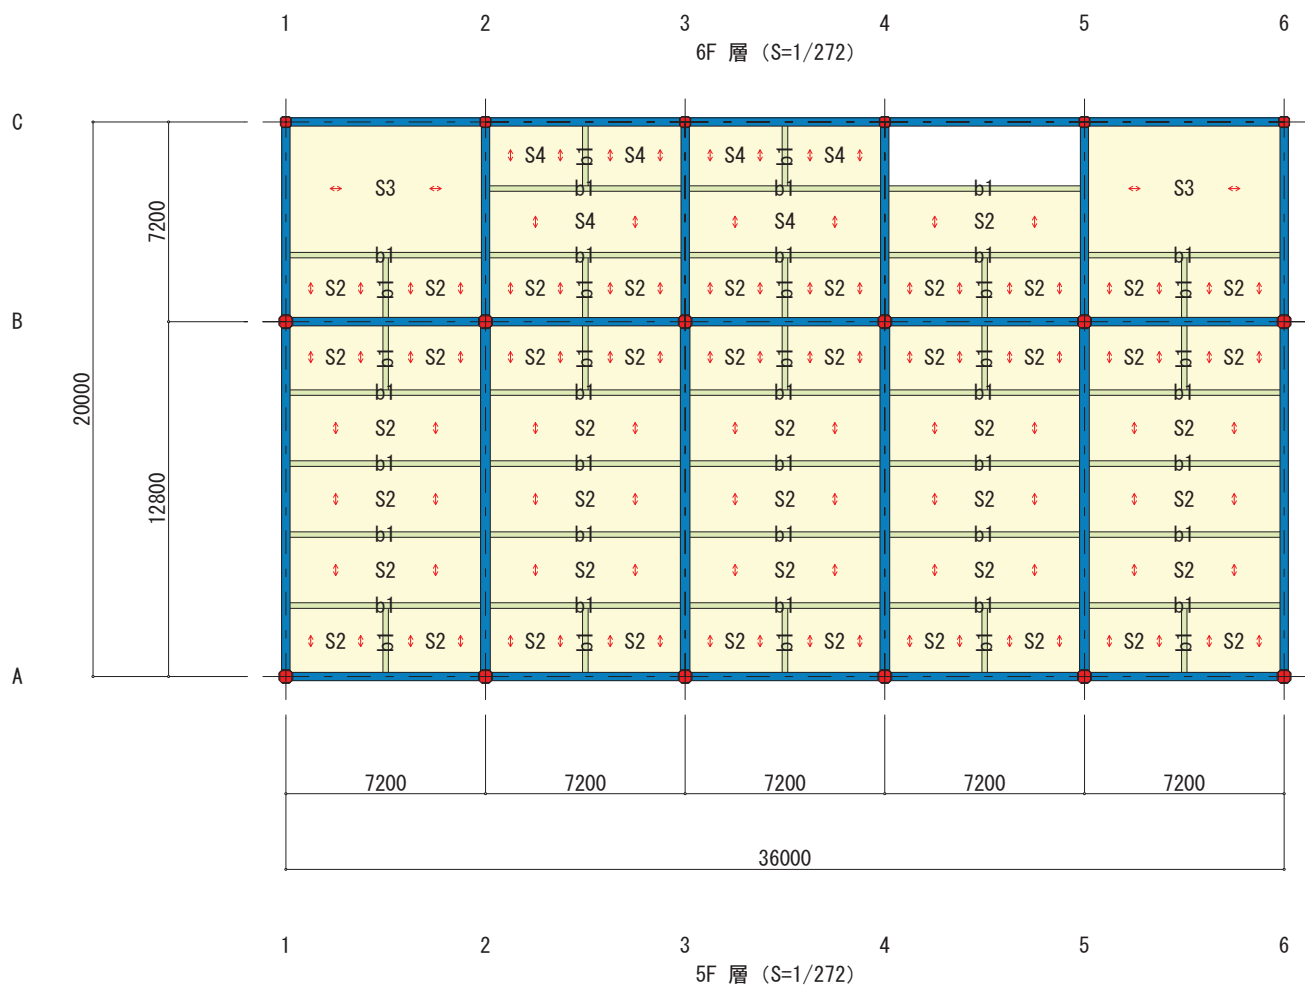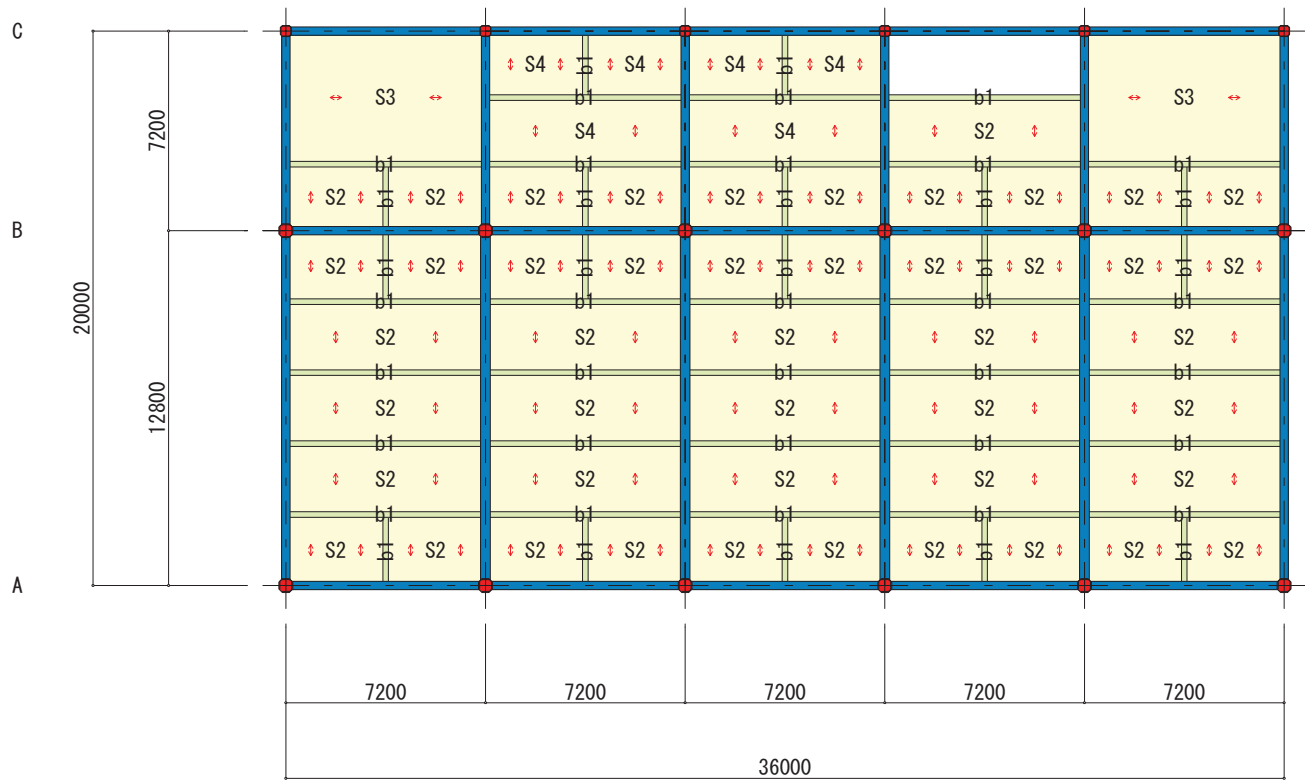

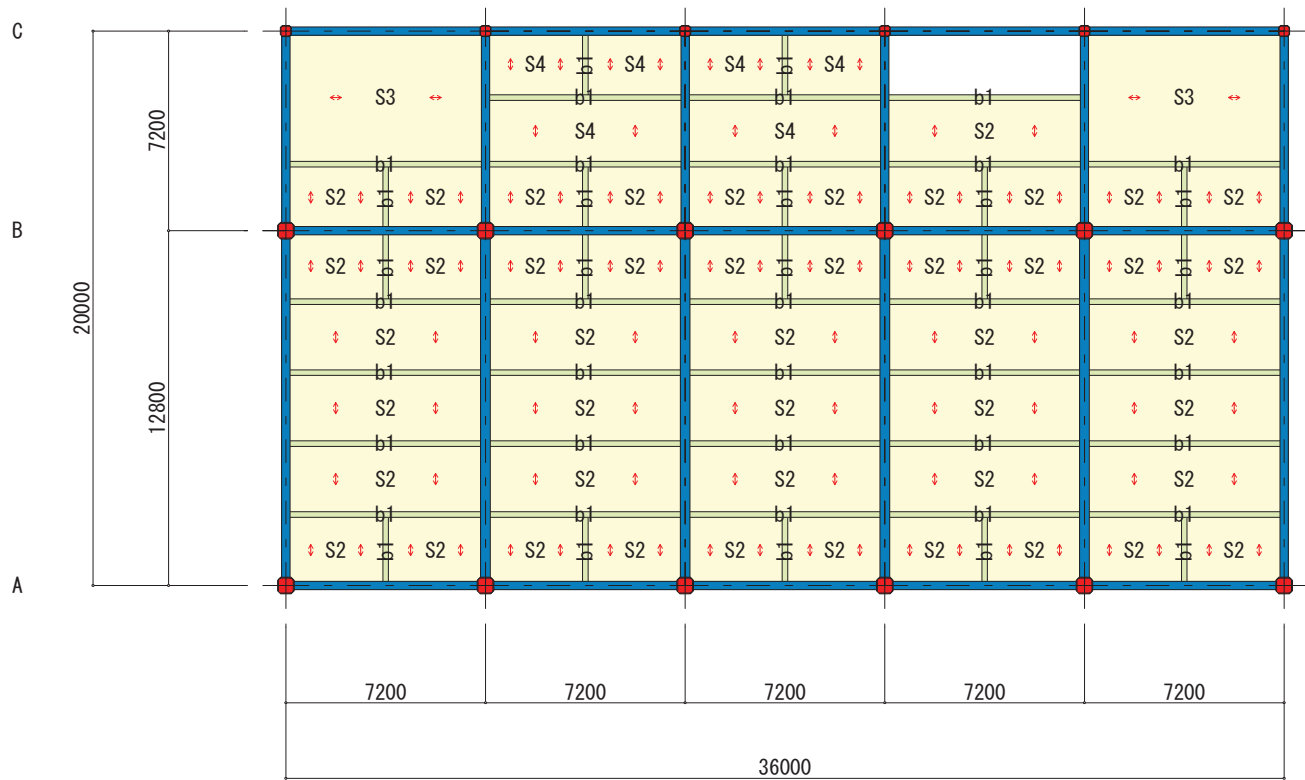



1 2 3 4 5 6

4F 層 (S=1/272)

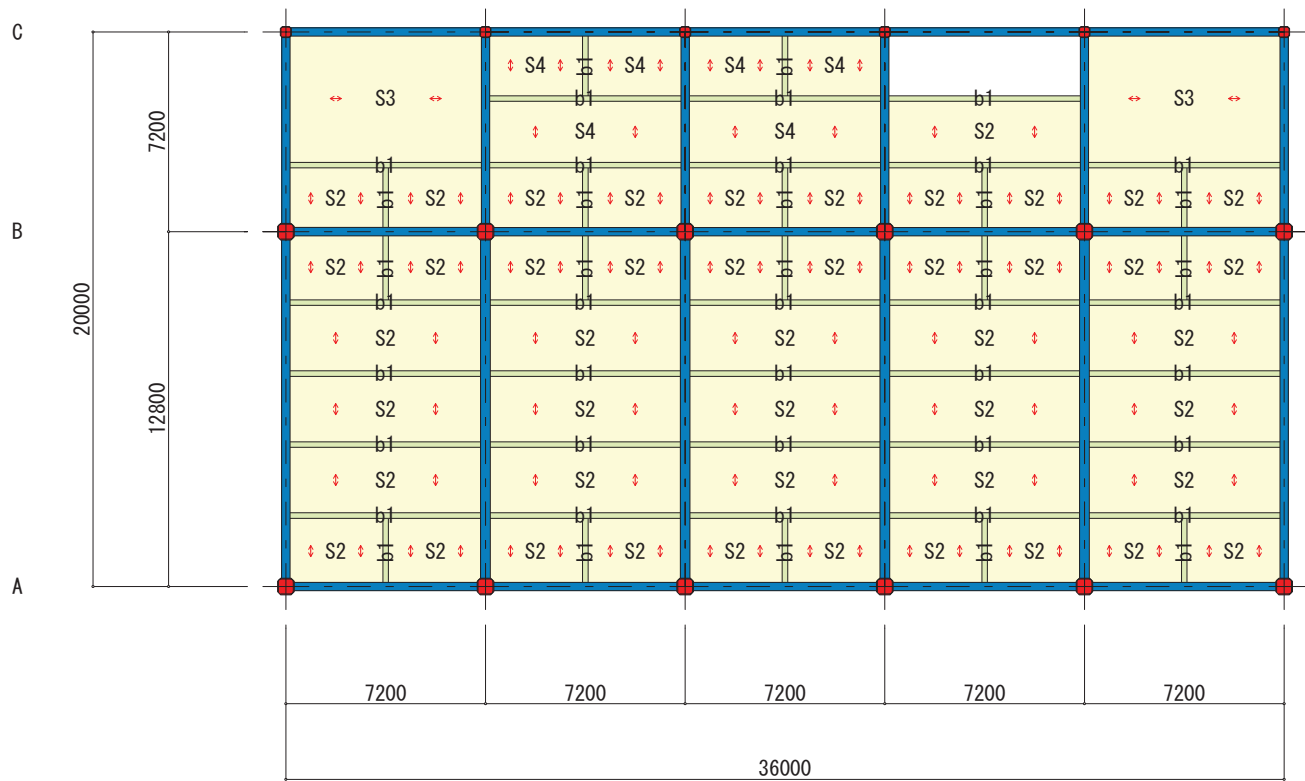


1 2 3 4 5 6


3F 層 (S=1/272)

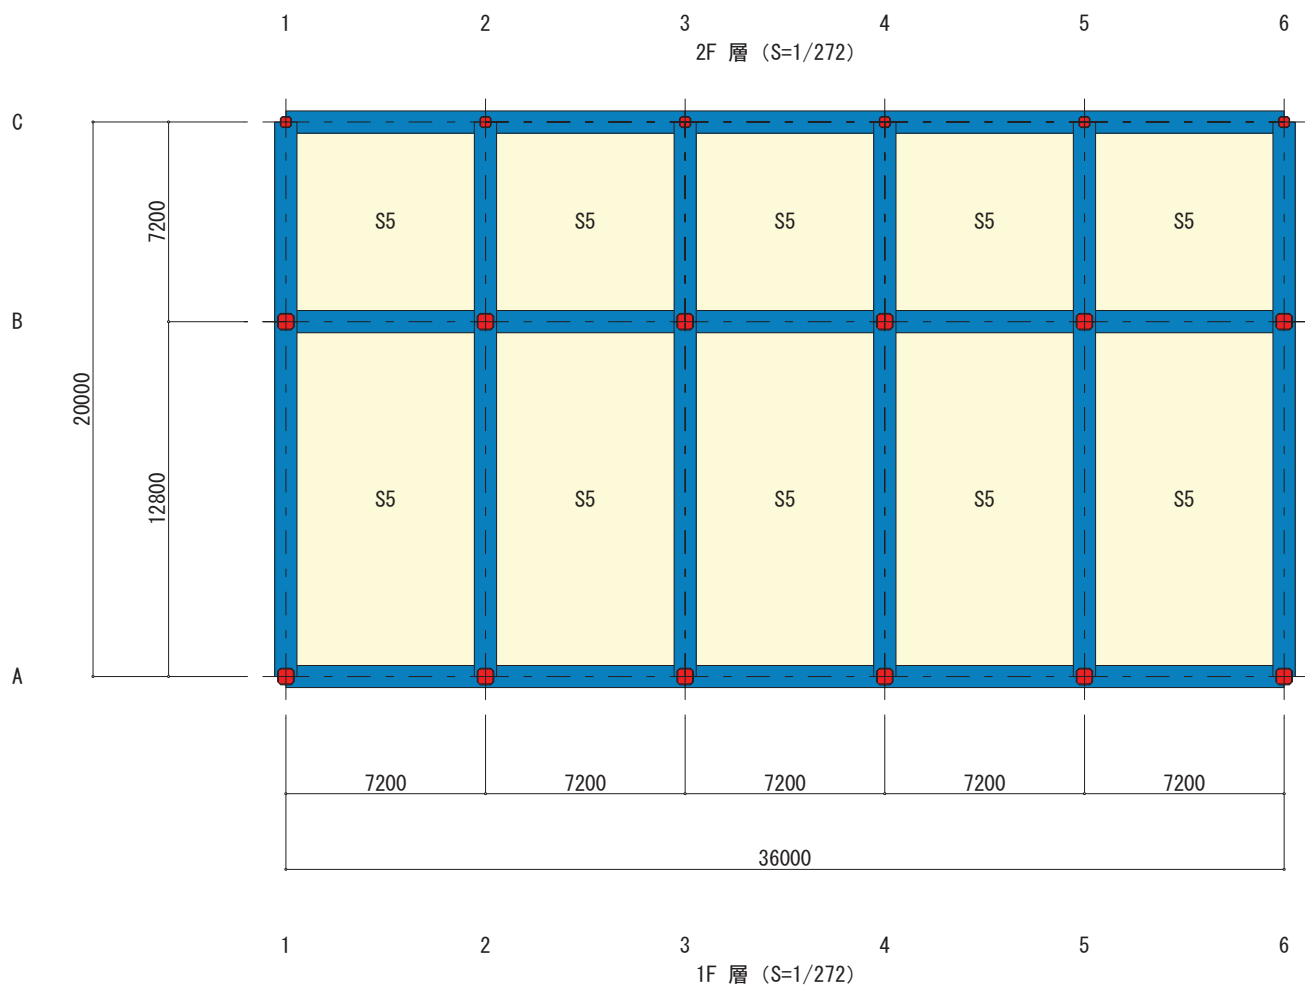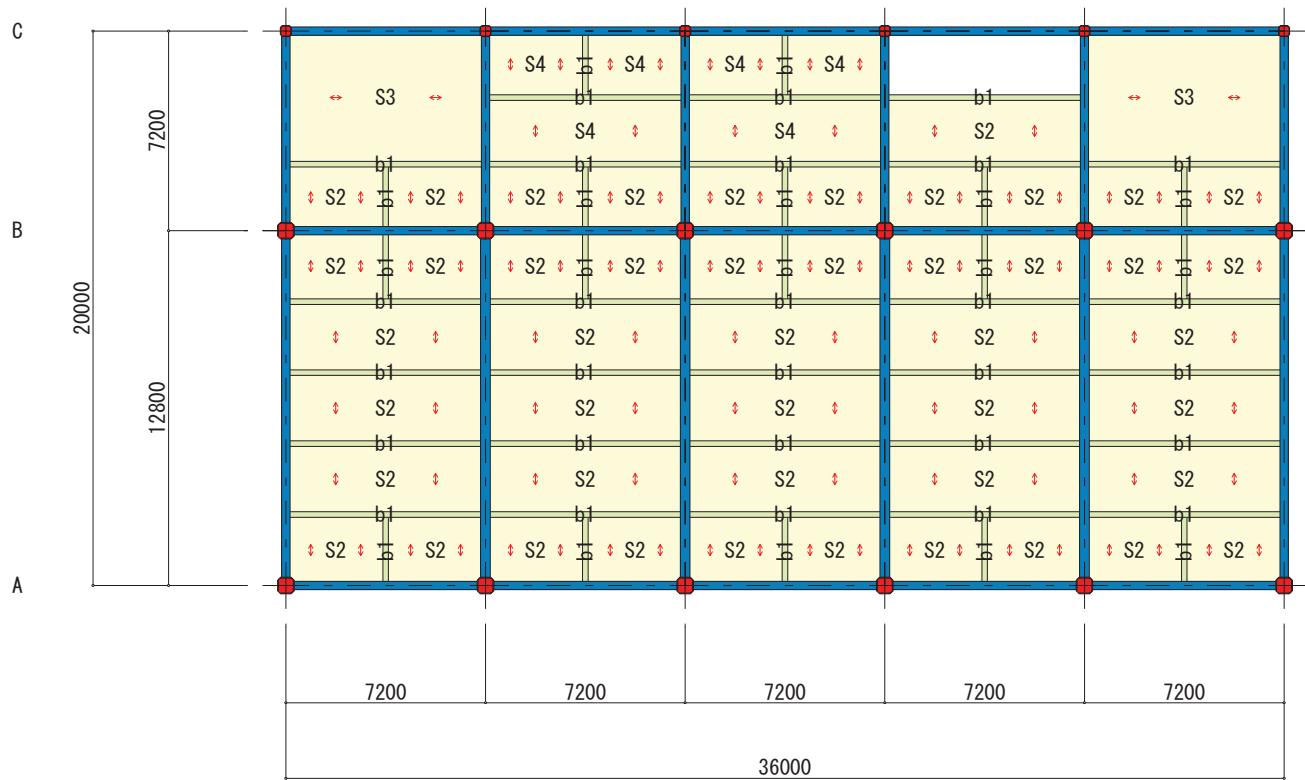



I-1. 3 略軸組図


I-1. 3. 1 壁開口配置

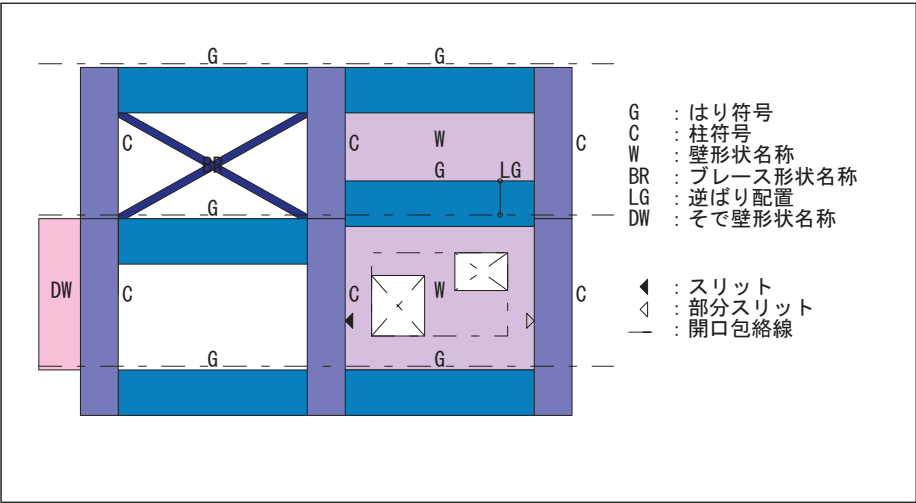


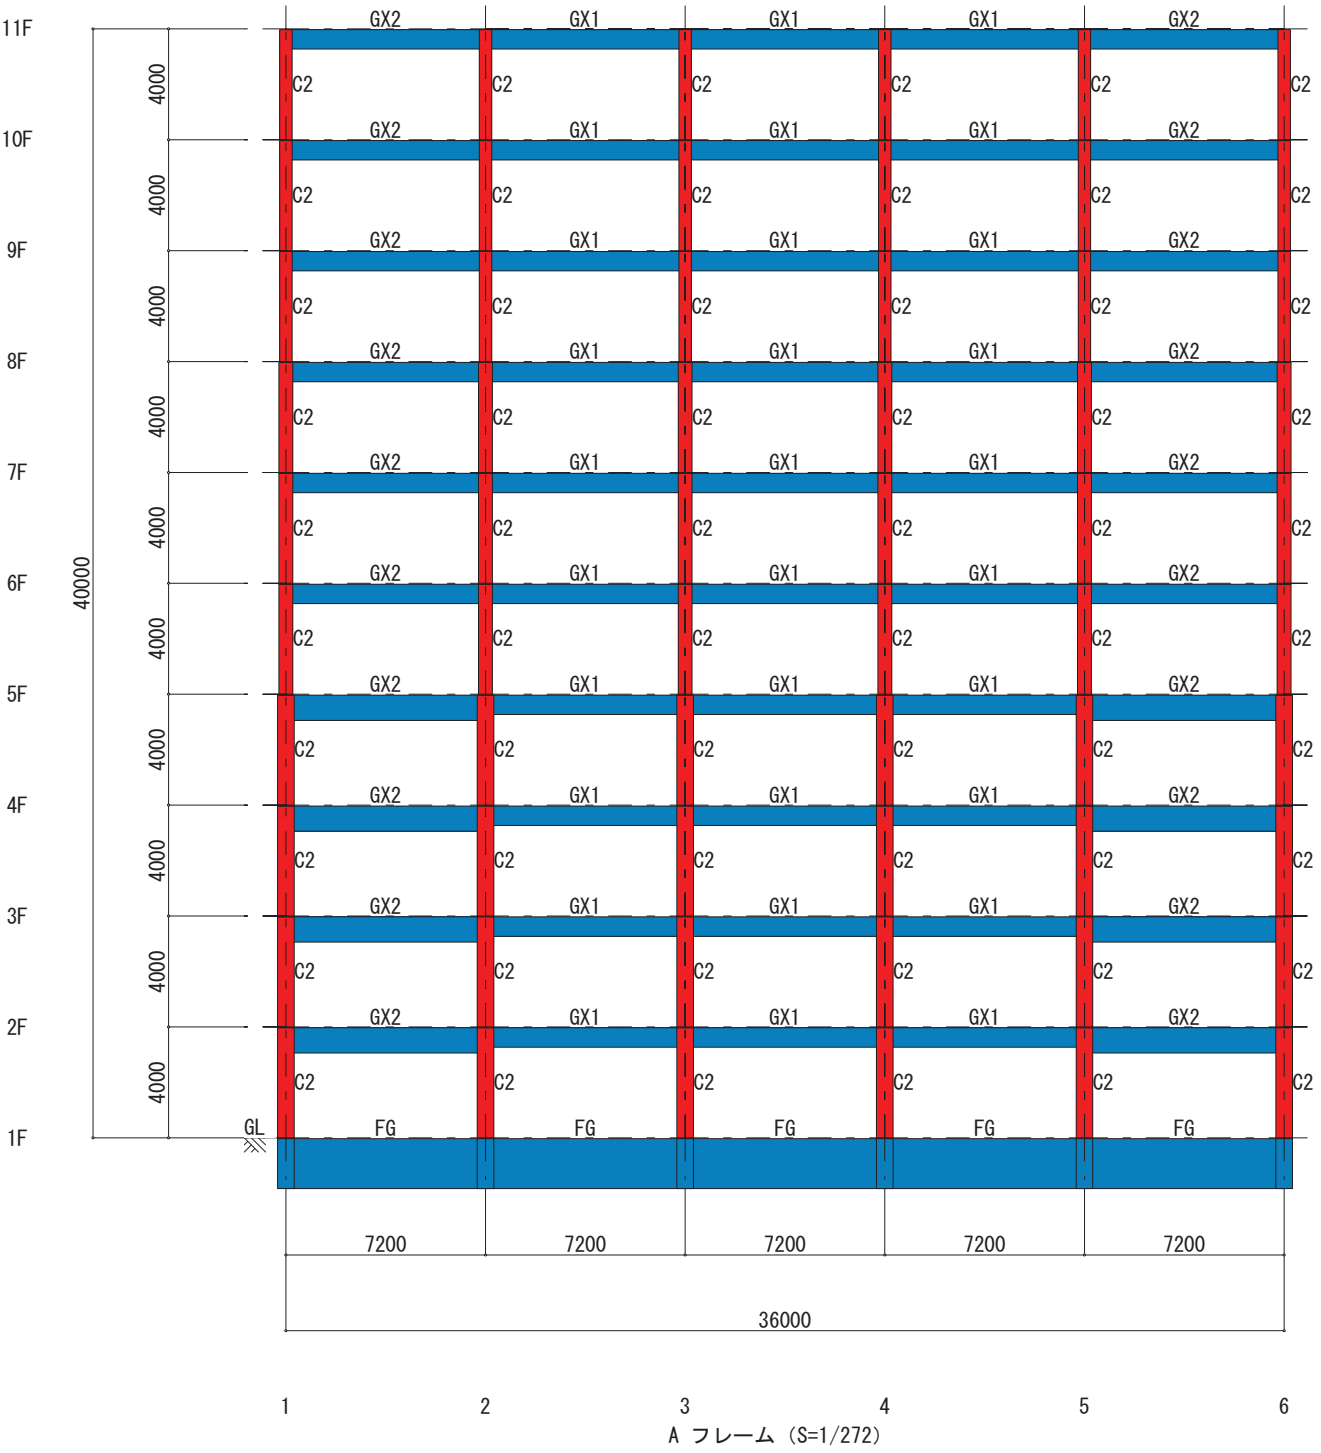


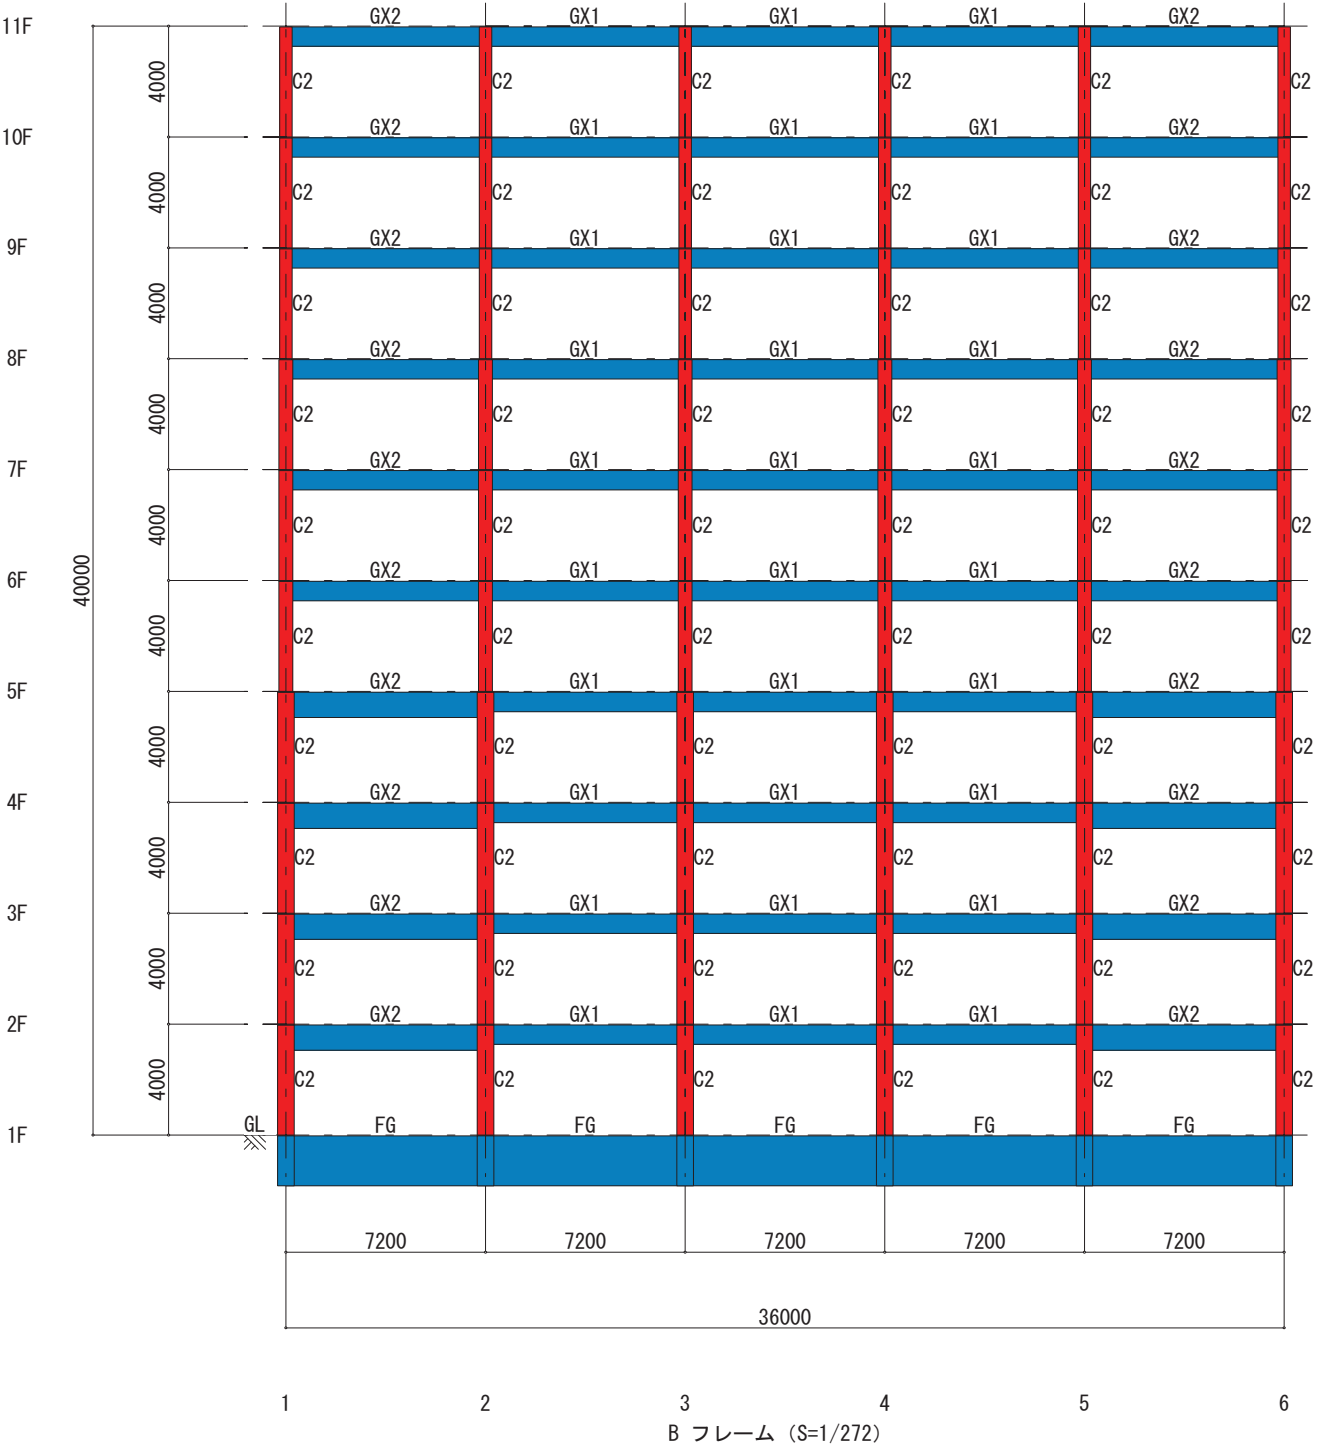


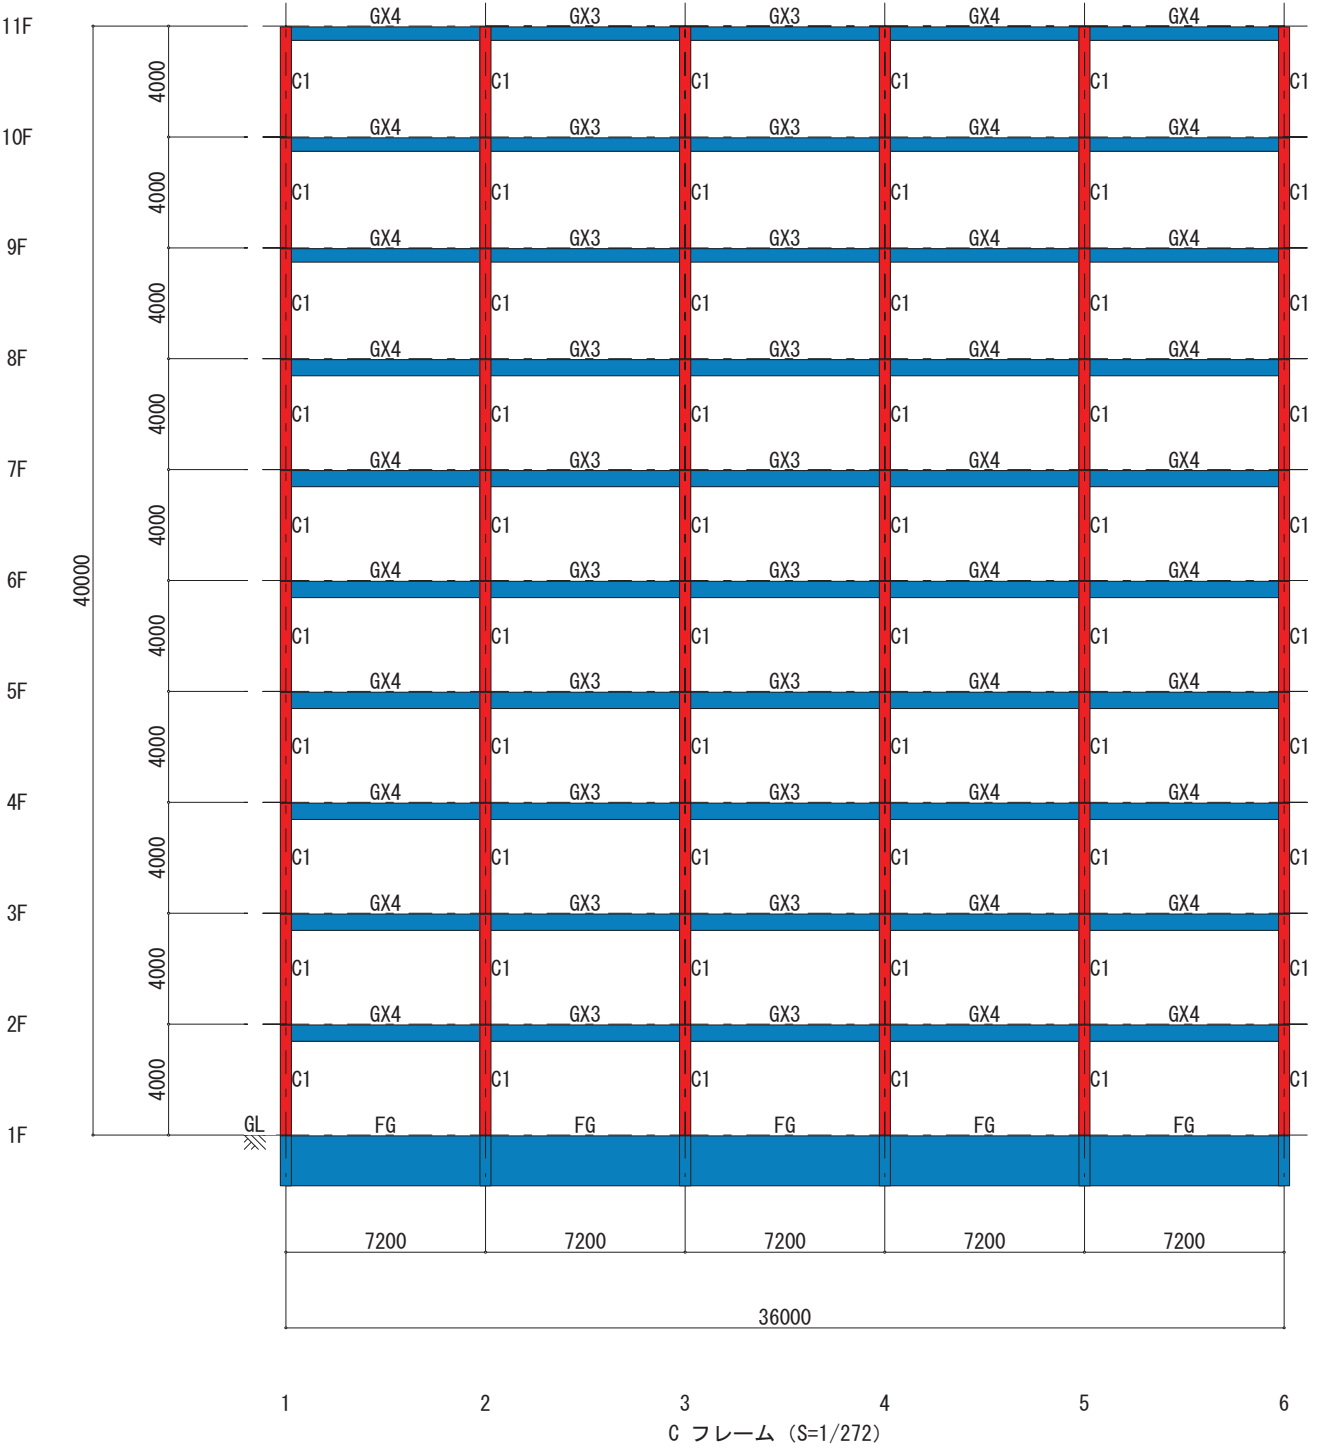


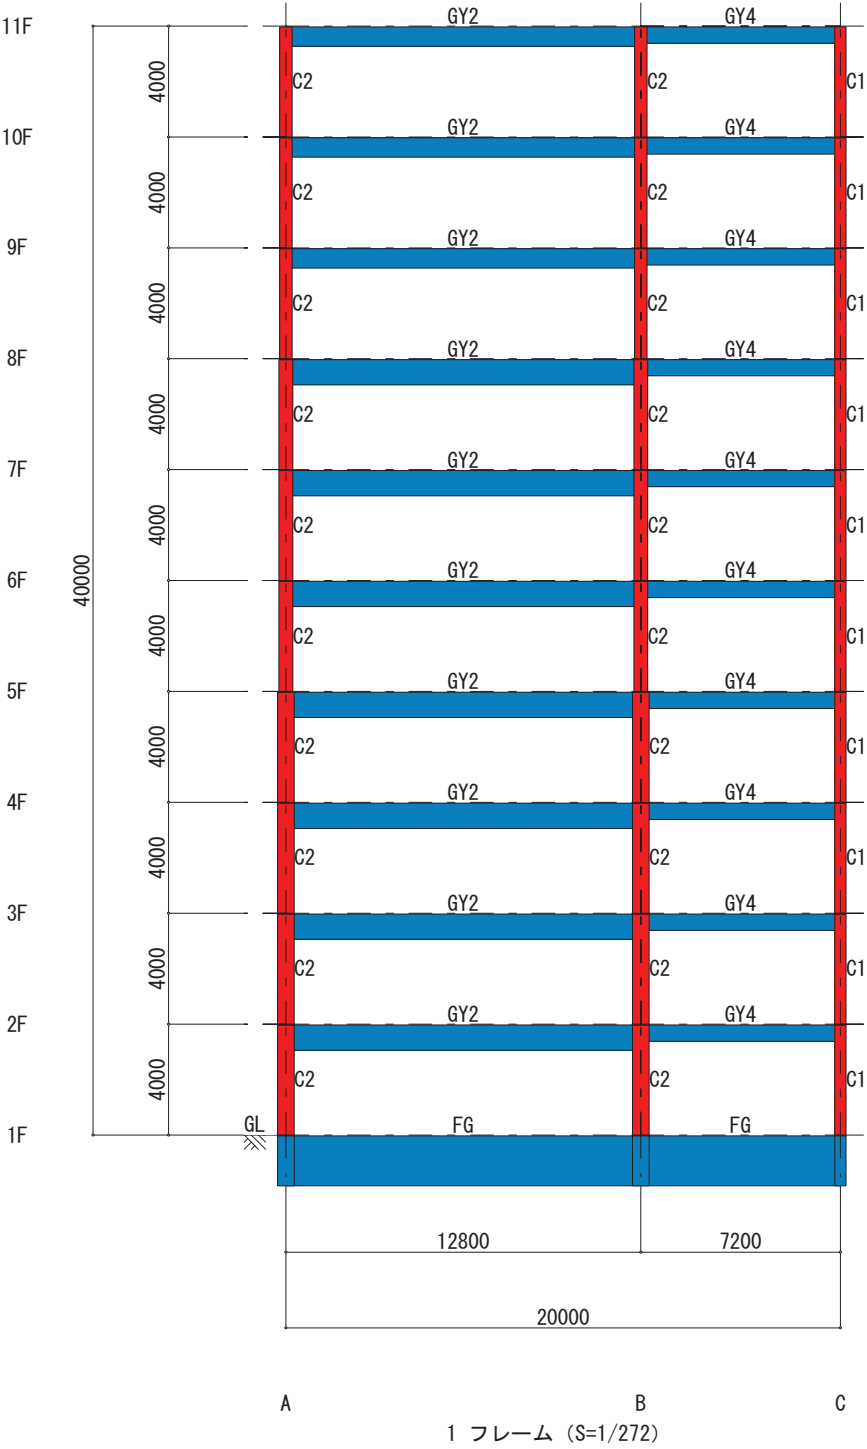


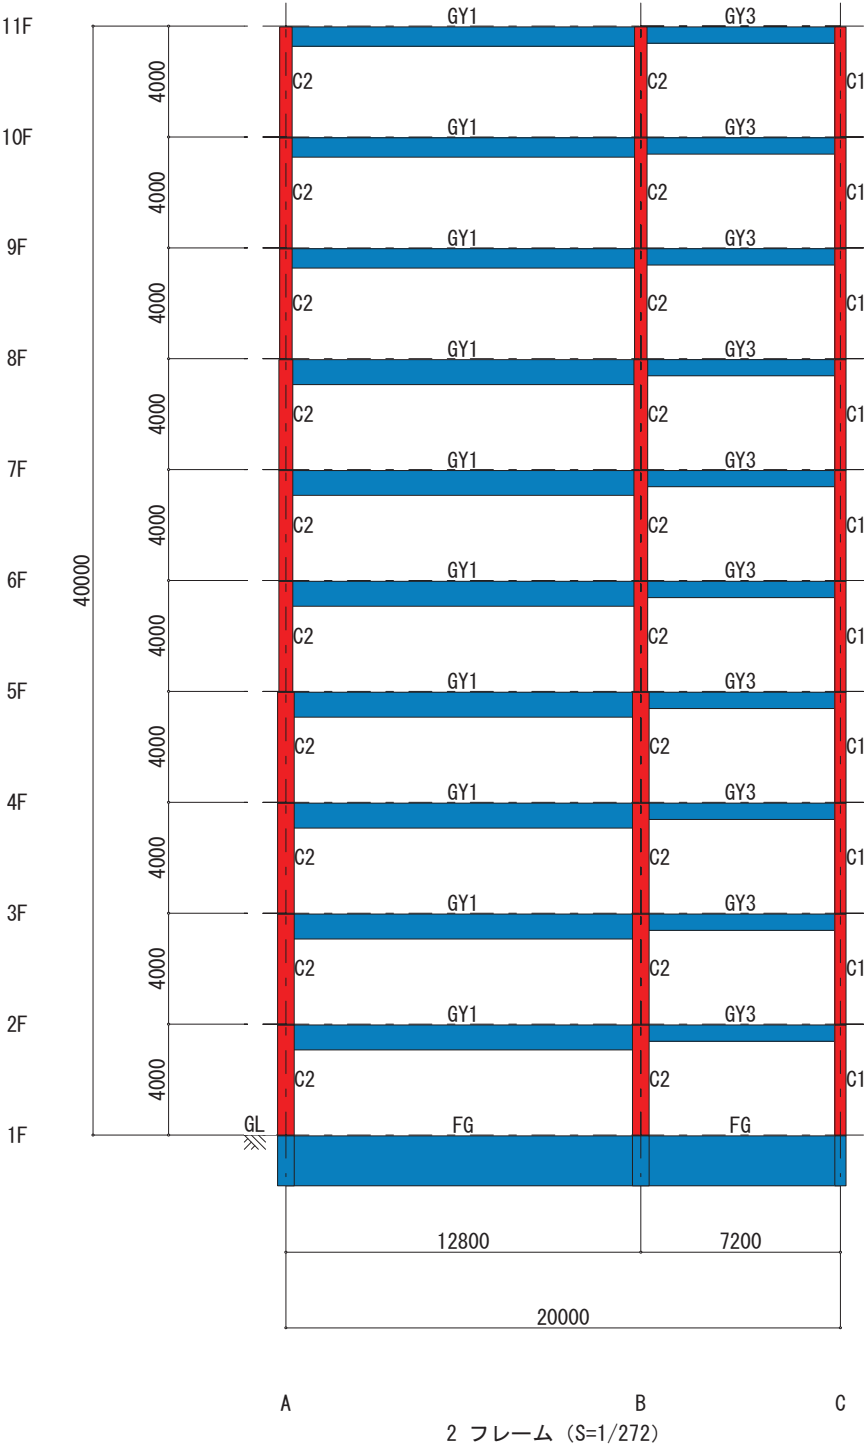

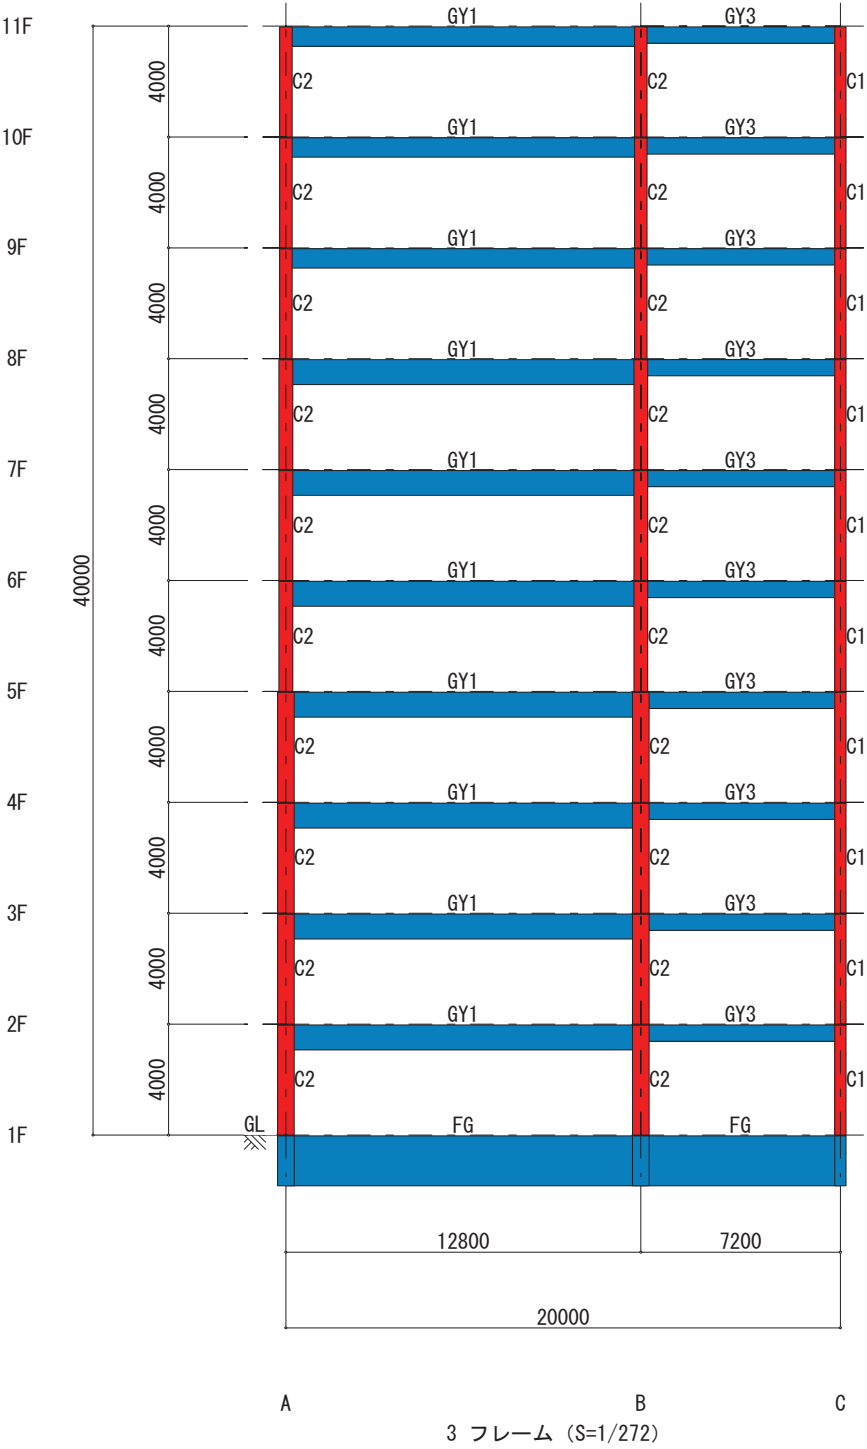

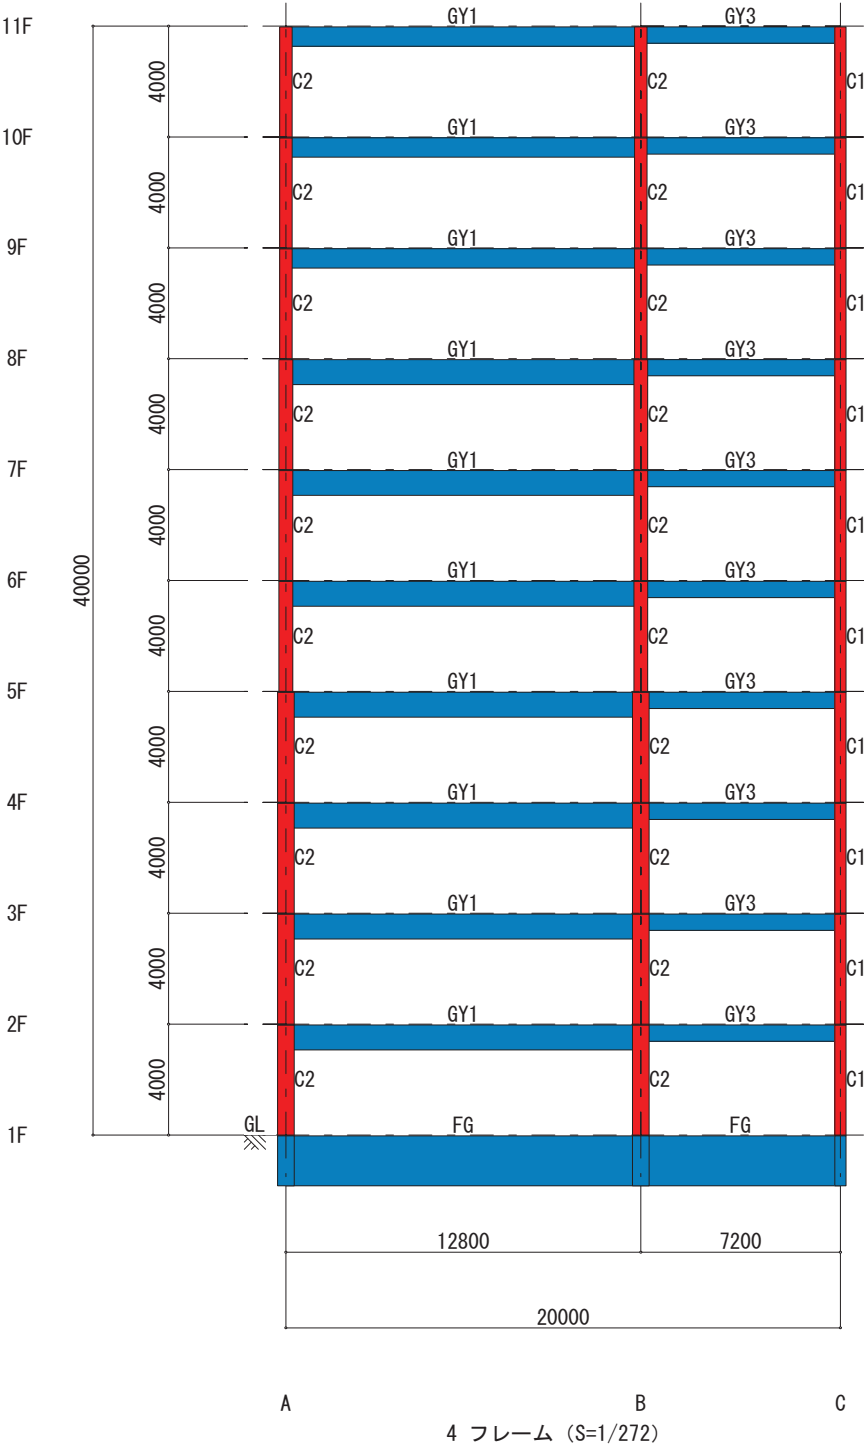

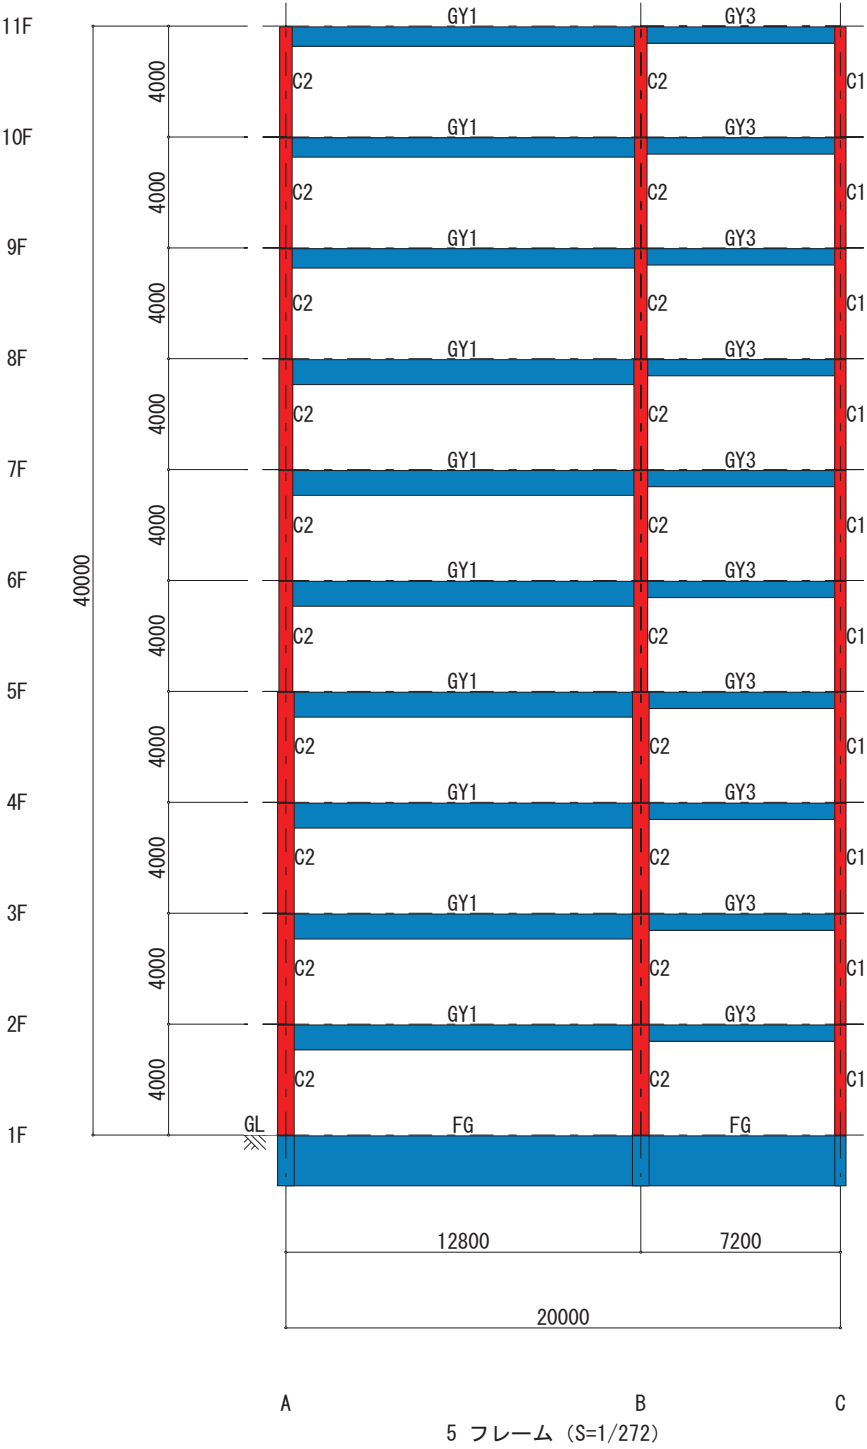


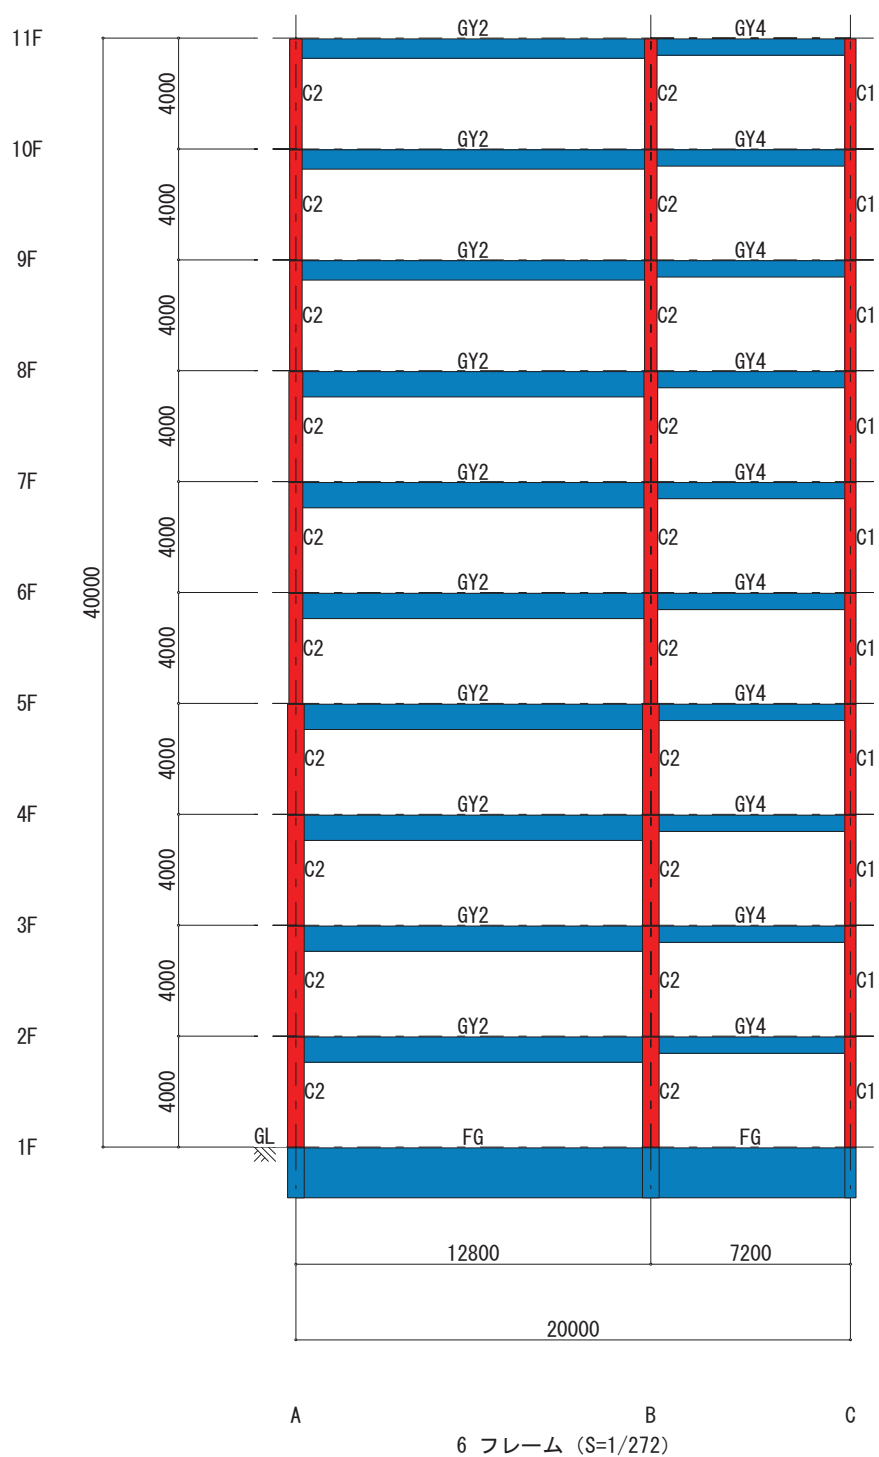

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	80 x 180
ハチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 7-D32
	2段筋 7-D32
下端筋	2段筋 7-D32
	1段筋 7-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハチ長：フェースからのハチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-912x302x18x34 (18)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GX2	GX2	GX3	GX3
層	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GX3	GX4	GX4	GX4
層	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-488x300x11x18 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY1	GY1	GY1	GY2
層	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-912x302x18x34 (18)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY2	GY2	GY3	GY3
層	6F - 8F	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

符 号	GY3	GY4	GY4	GY4
層	9F - 11F	2F - 5F	6F - 8F	9F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部 継手			

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1		C1		C1		C2	
階		1F - 4F		5F - 7F		8F - 10F		1F - 4F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
断 面									
鉄骨断面 (mm)		角鋼-400x400x22 (77)		角鋼-400x400x22 (77)		角鋼-400x400x19 (66. 5)		角鋼-600x600x32 (112)	
柱脚 根巻き	柱符号								
	高さ (cm)								
接合部 名称	端部								
	継手								

符 号		C2		C2	
階		5F - 7F		8F - 10F	
位 置		全断面		全断面	
断 面					
鉄骨断面 (mm)		角鋼-500x500x36 (126)		角鋼-450x450x22 (77)	
柱脚 根巻き	柱符号				
	高さ (cm)				
接合部 名称	端部				
	継手				

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9. 5	7. 0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9. 5	7. 0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5. 0	0. 0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9. 5	7. 0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15. 0	0. 0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240. 0	b1
			S2	240. 0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240. 0	b1
			S1	240. 0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256. 0	b1
			S2	256. 0	b1
			S2		

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-11F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
9F-11F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-8F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-11F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準 強度 (N/mm ²)	単位容積 重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性 係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準 強度 (F _c)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準 強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6 (195)	196.6 (195)	195	295	295	295	295	295	295
SD345	345	215 (195)	215 (195)	195	345	345	345	345	345	345
SD390	390	215 (195)	215 (195)	195	390	390	390	390	390	390

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)

: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	F _c		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t ≤ 40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40 < t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t ≤ 40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40 < t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t ≤ 40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40 < t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]

[2 : 490ニュートン級炭素鋼]

[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]

[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm²)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN400	t ≤ 40	235	156.66	235.00
	40 < t	215	143.33	215.00
SN490	t ≤ 40	325	216.66	325.00
	40 < t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重（N/m2）

番号	ｽﾌﾟ用	小ばり用	ﾗｰﾝ用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4 重量

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式 1	形式 2	形式 3	形式 4		形式 1	形式 2	形式 3	形式 4
H 形				被覆なし	H 形				被覆なし
箱形・角形鋼管		形式 1 と同じ			箱形・角形鋼管		形式 1 と同じ		
鋼管		形式 1 と同じ			鋼管		形式 1 と同じ		
d : 被覆材厚み  : 被覆材					d : 被覆材厚み  : 被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍

柱 部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00


I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）



地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1. 000			
用途係数	U = 1. 000			
塔屋の震度	K = 1. 000			
	X 方向		Y 方向	
標準せん断力係数	Co = 0. 200	(h (0. 02+0. 01 α) による)	Co = 0. 200	(h (0. 02+0. 01 α) による)
1 次固有周期 (秒)	T = 1. 200		T = 1. 200	
振動特性係数	Rt = 0. 800		Rt = 0. 800	
自動計算時の最小せん断力係数	Gi = 0. 160		Gi = 0. 160	



I-3. 8 特殊荷重



I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


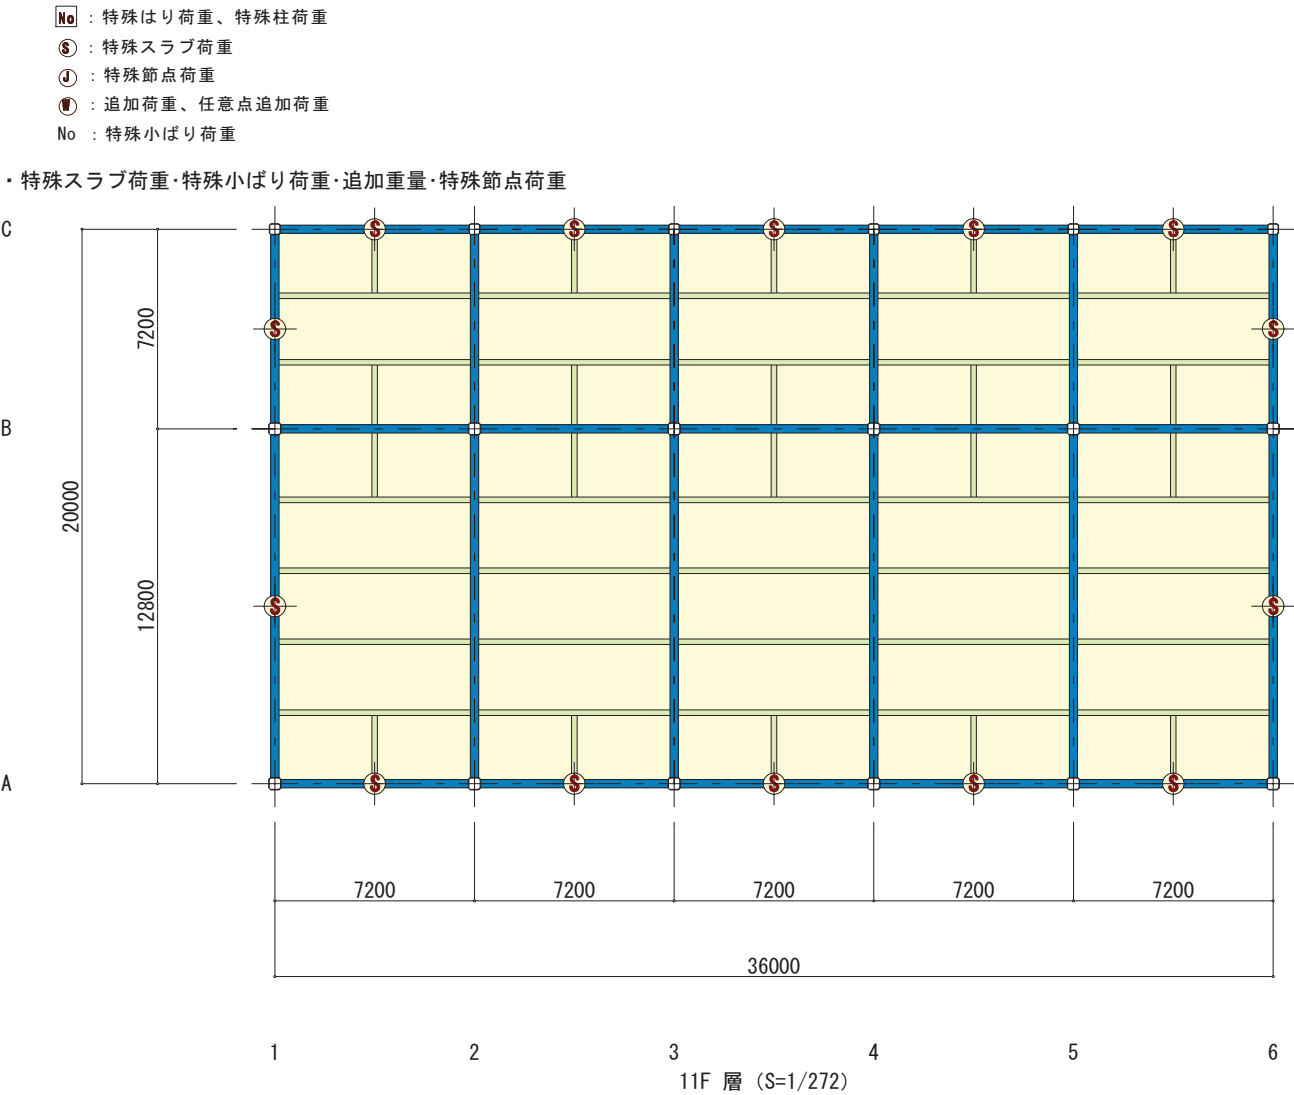




・ 特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

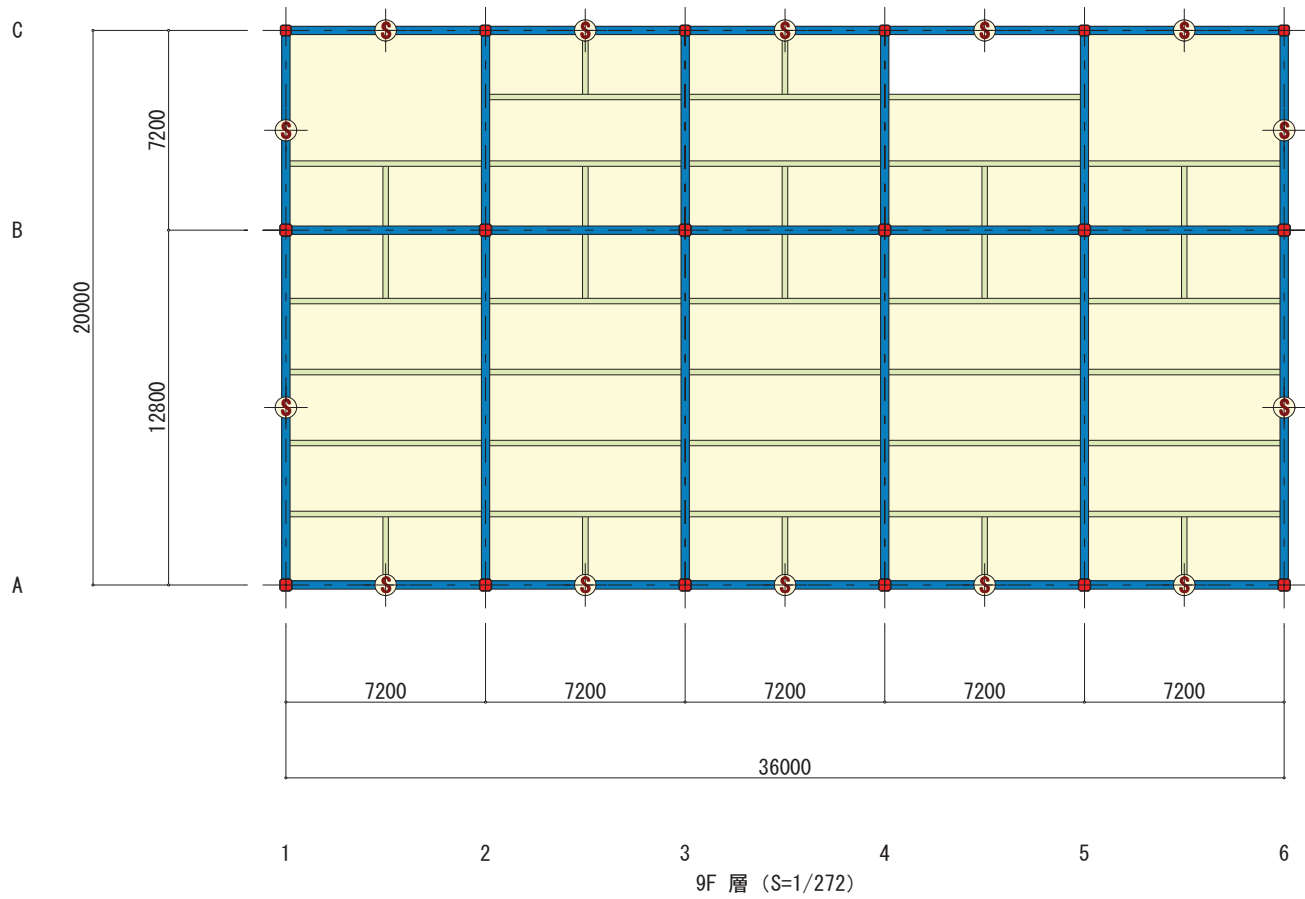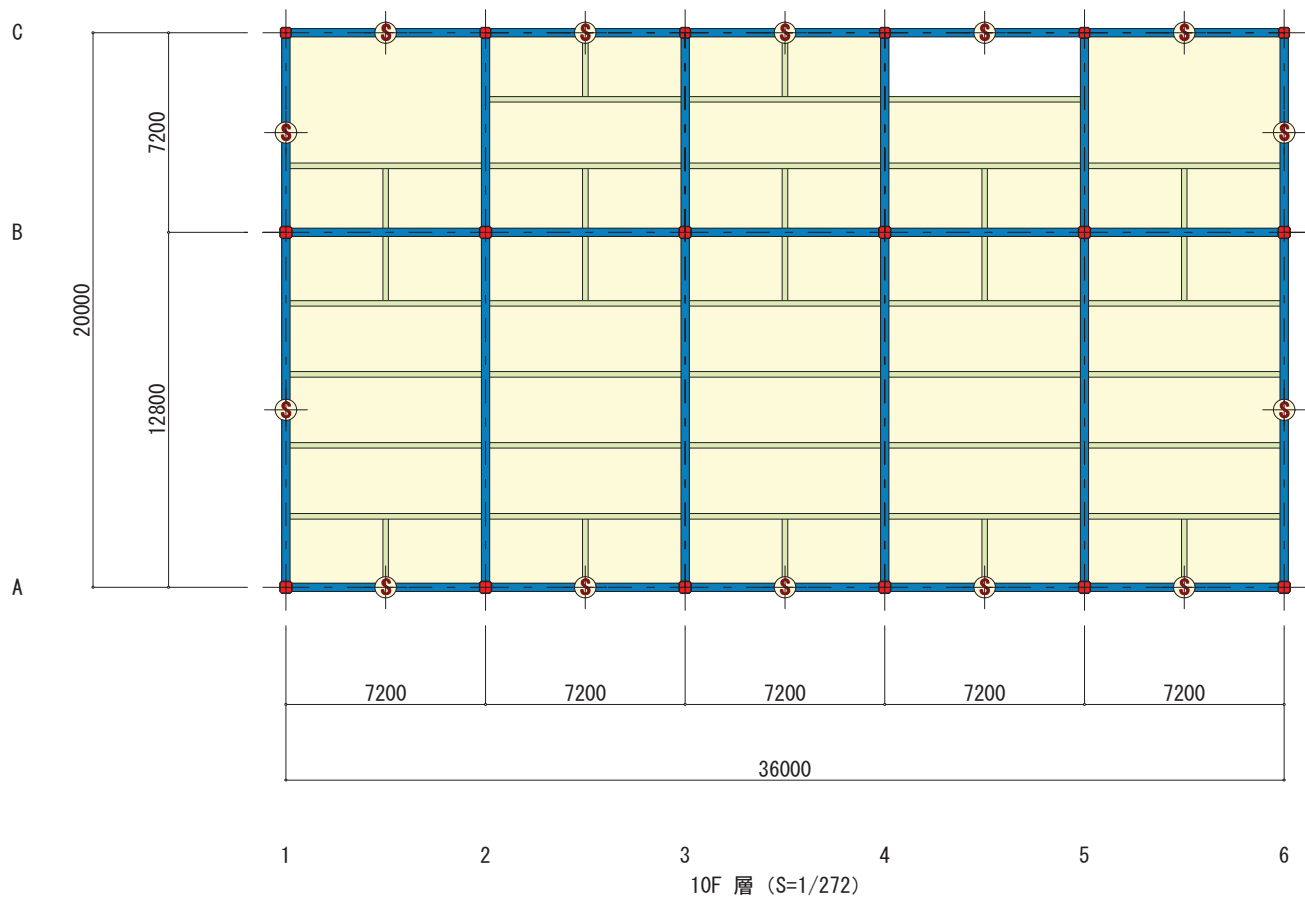

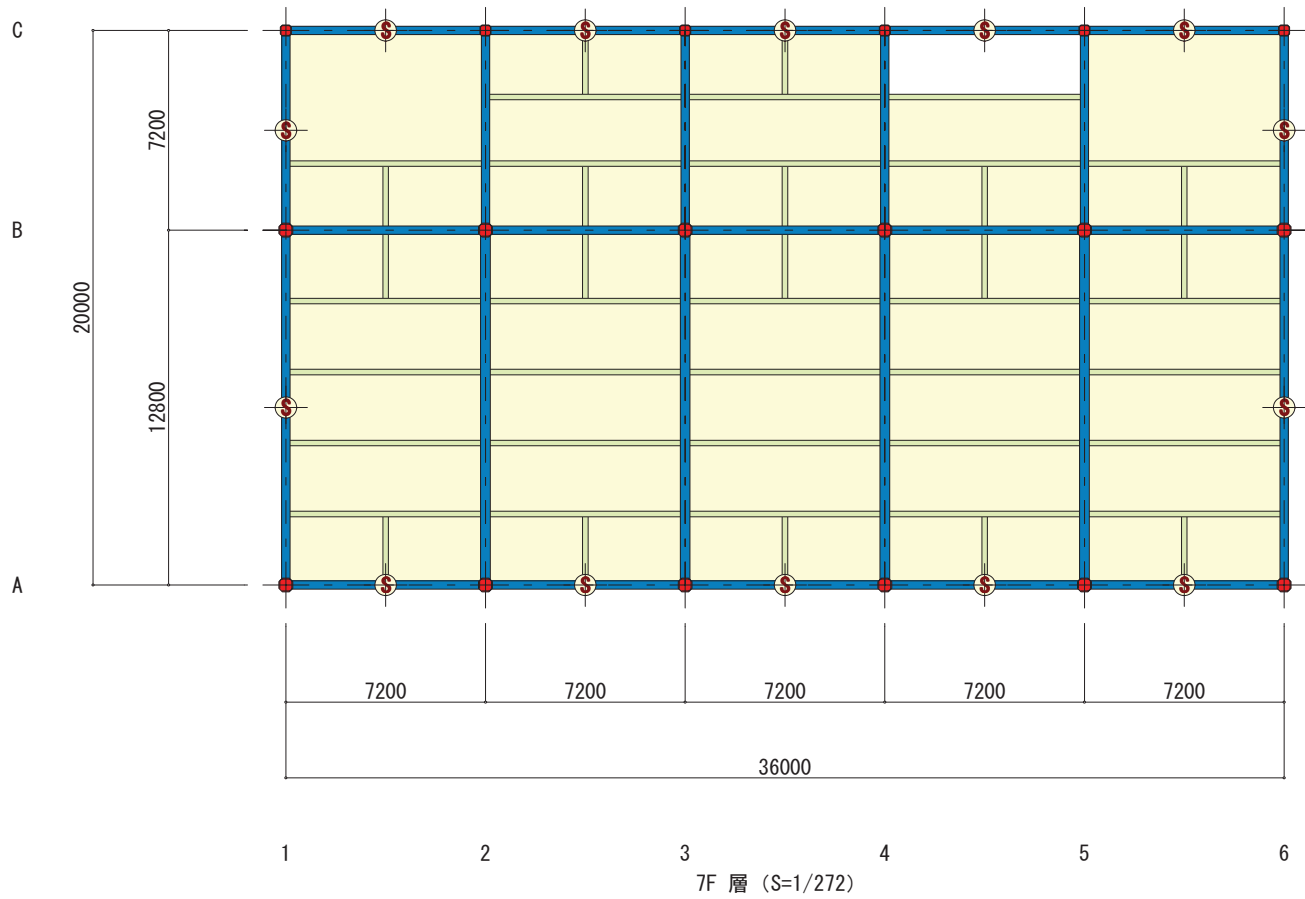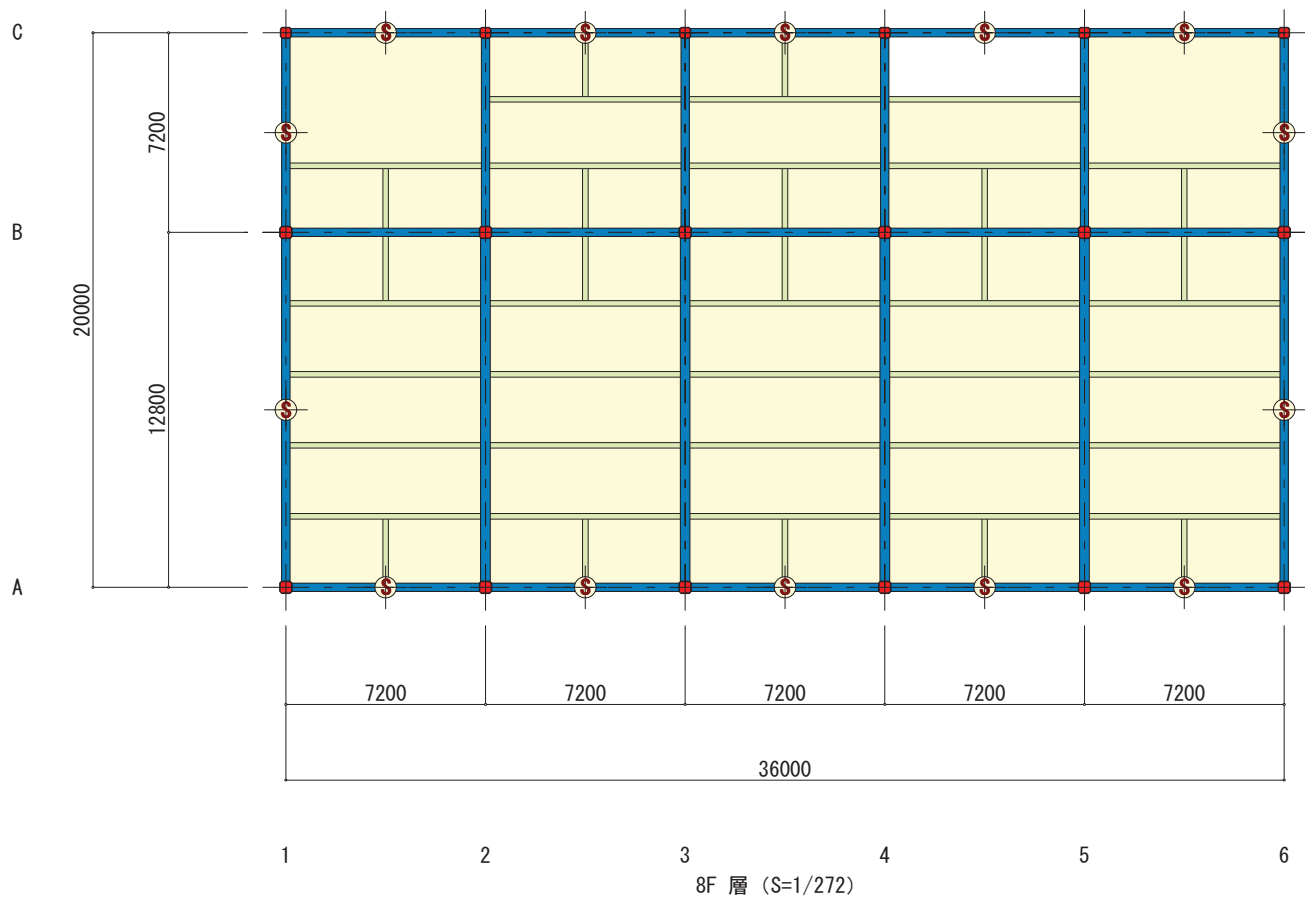

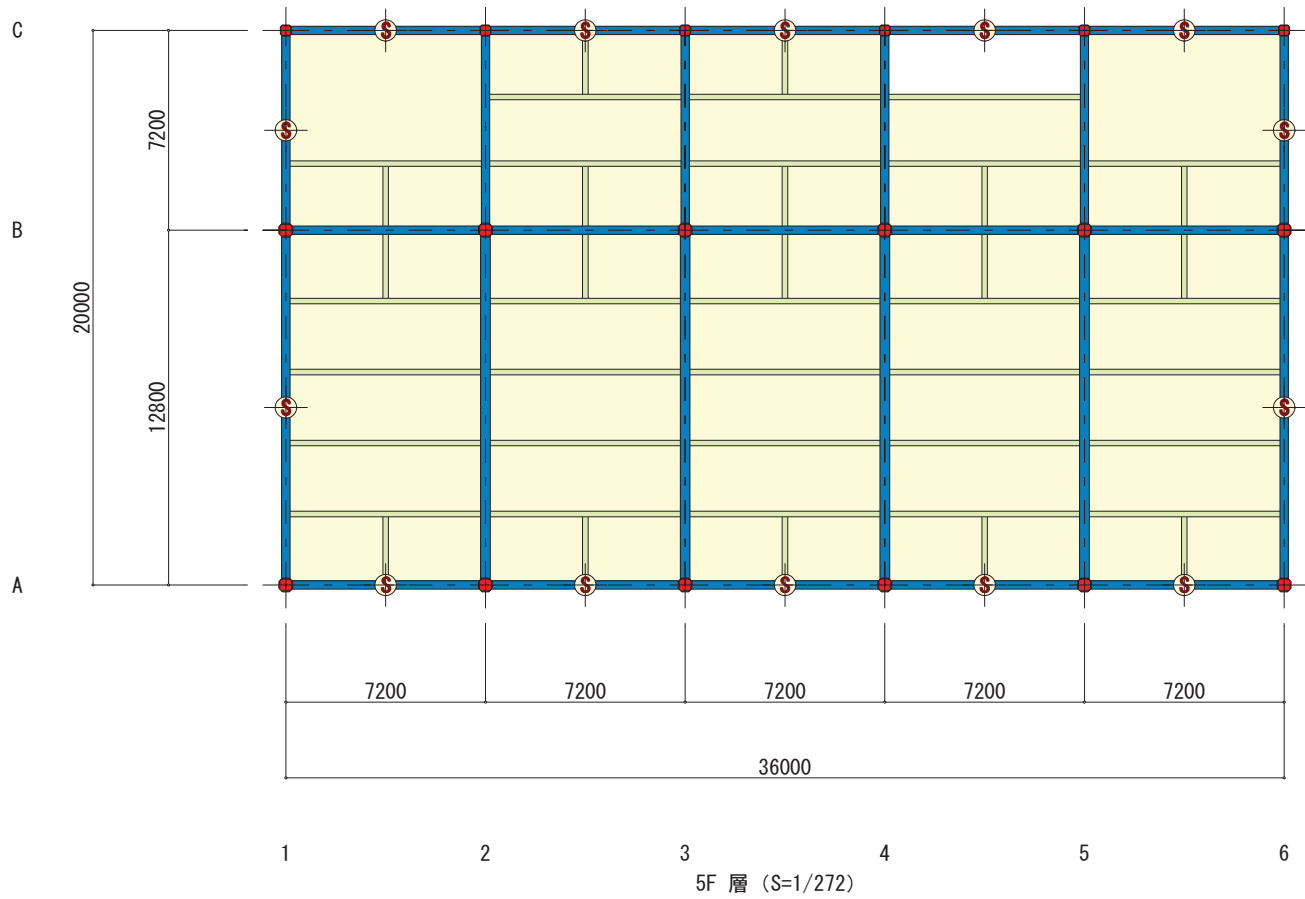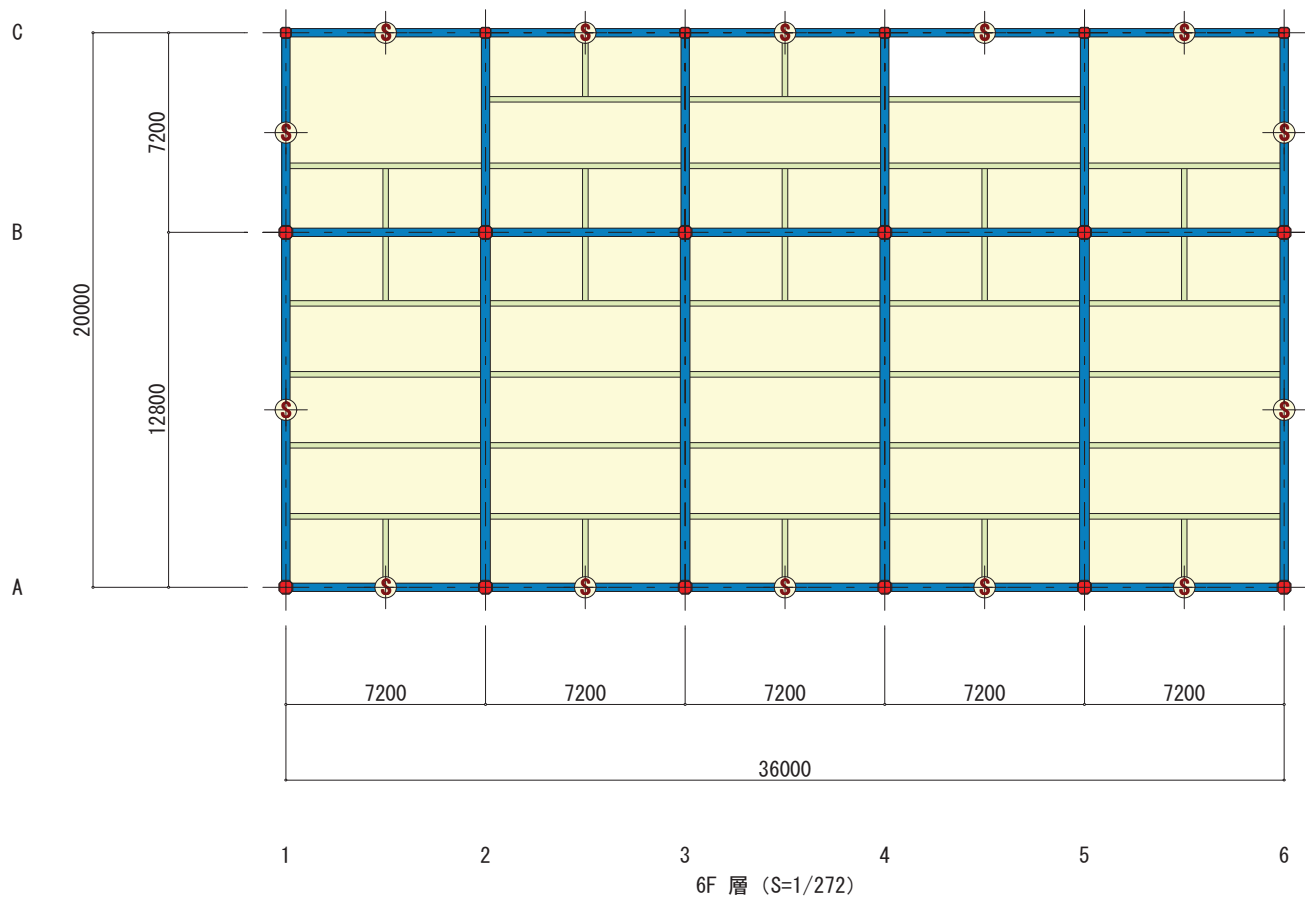

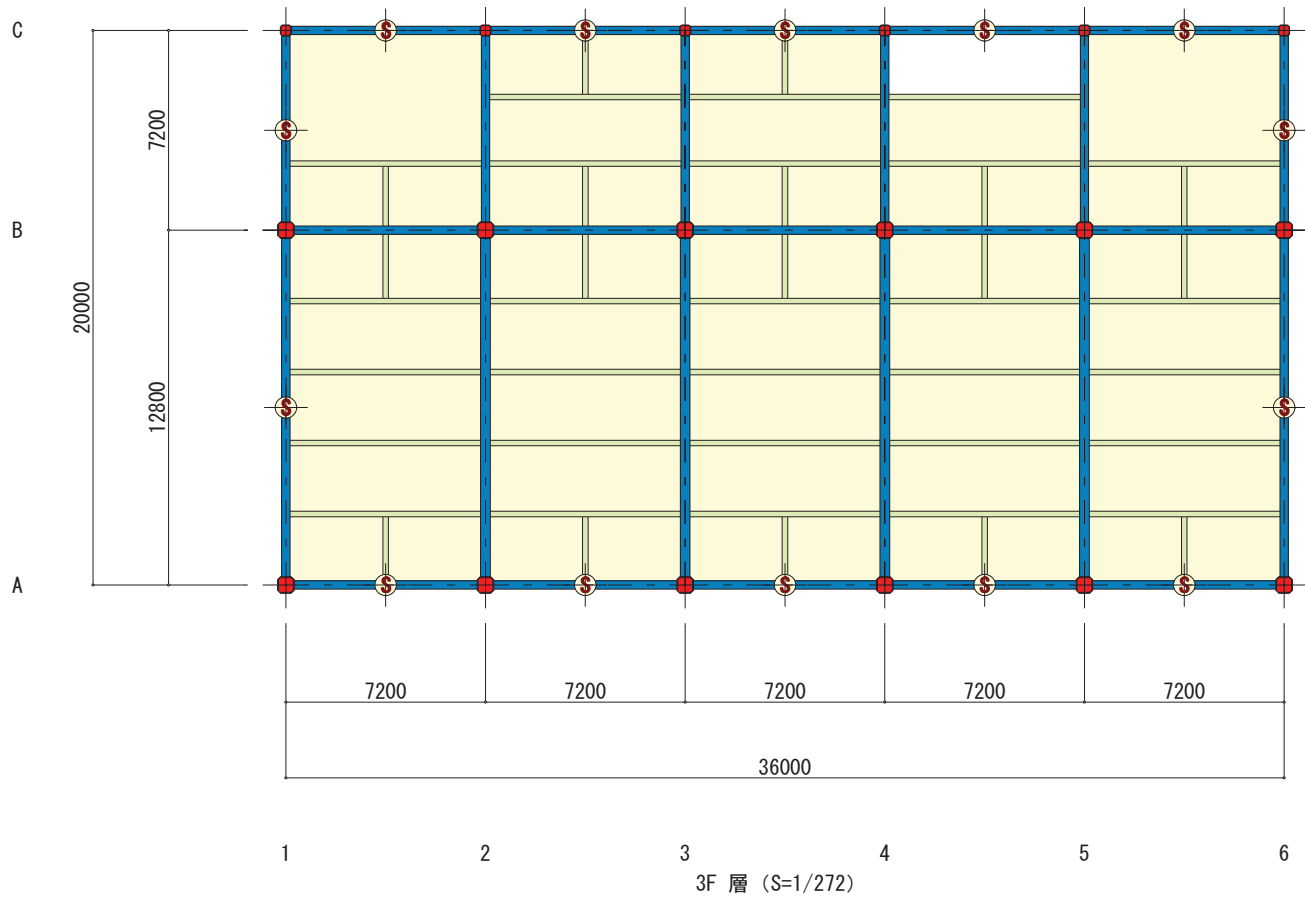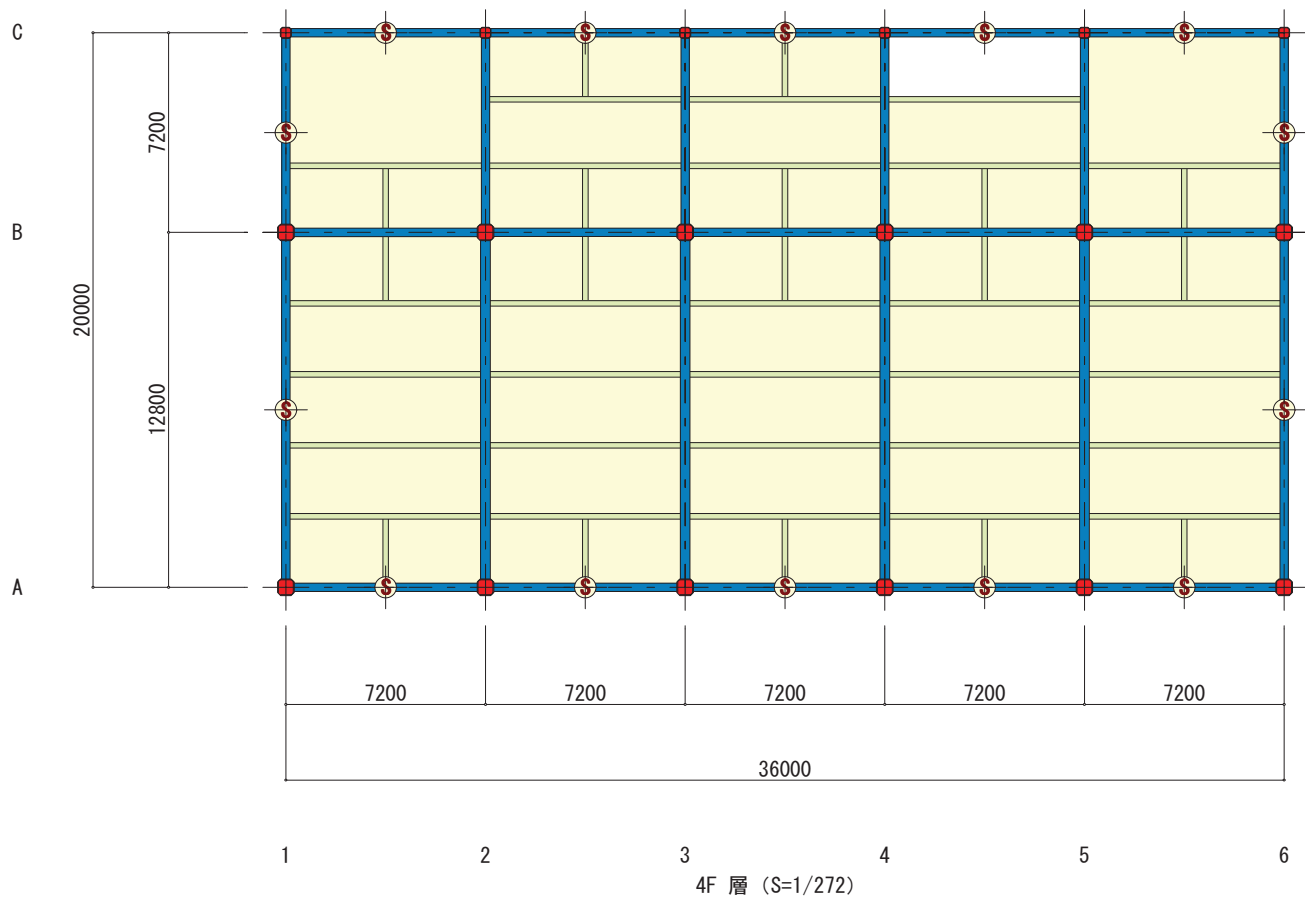

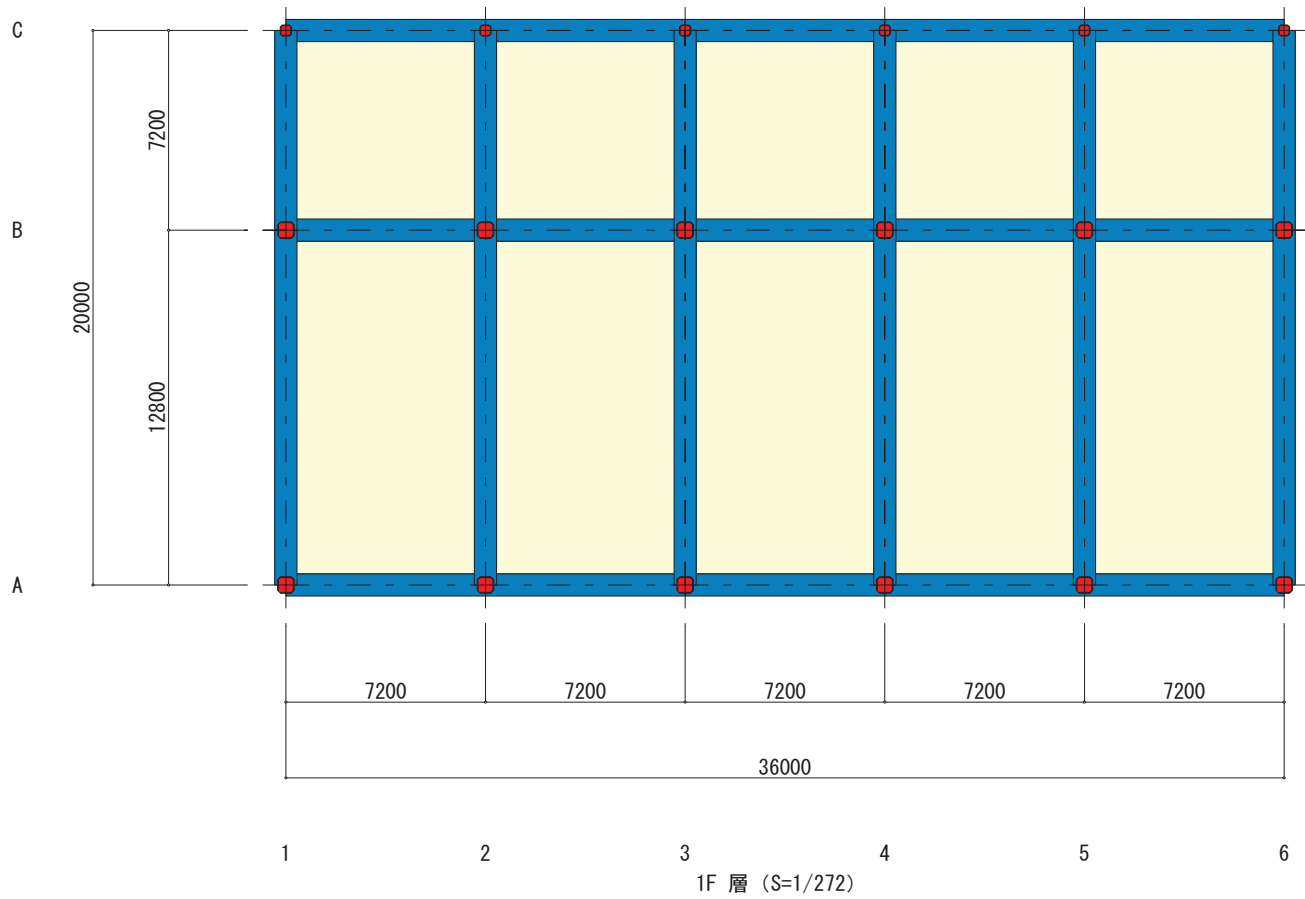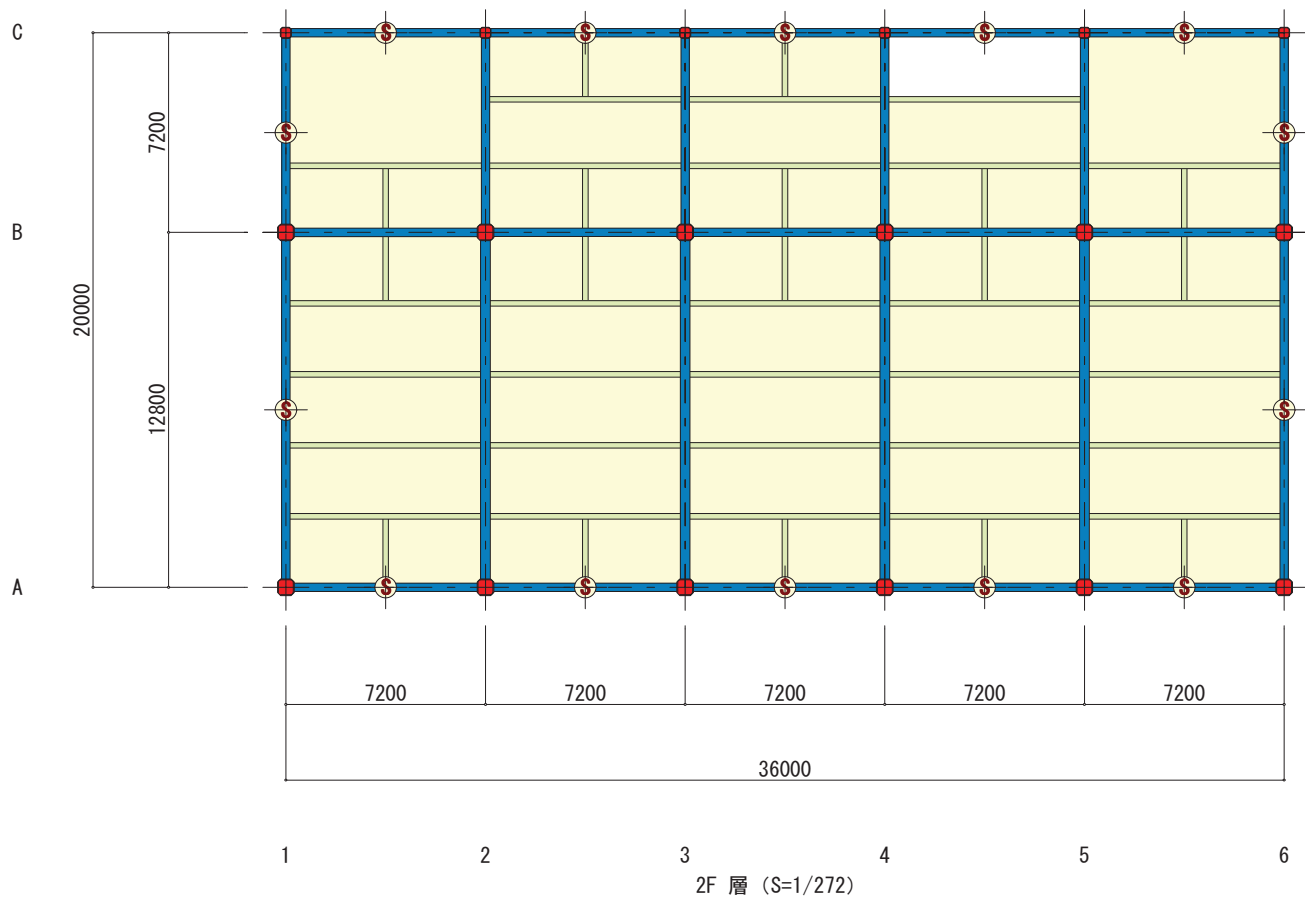

I-3.8.4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
11F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
8F	B	4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
3F	A	4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S 造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

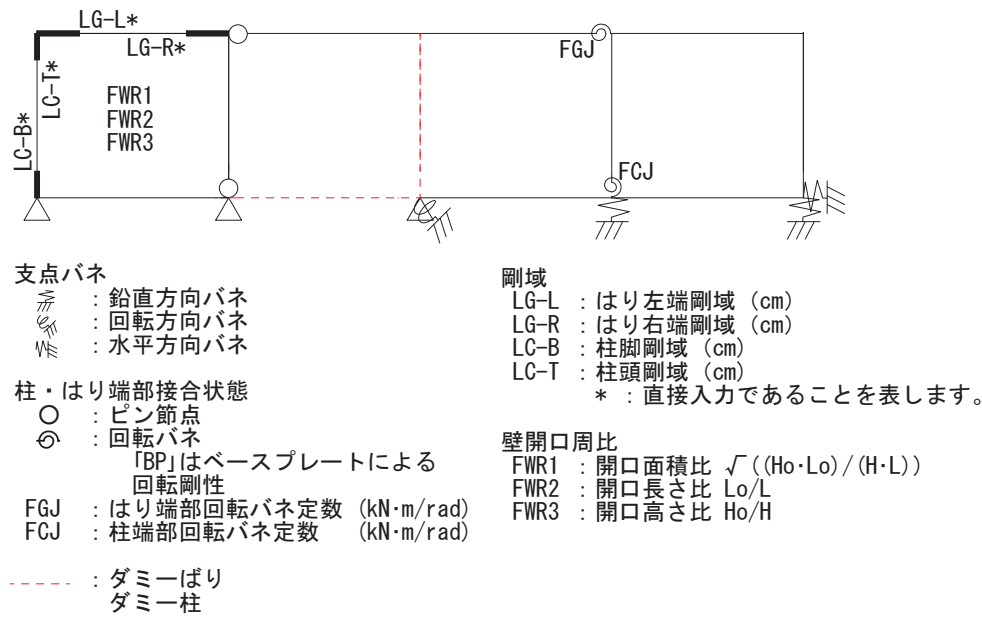


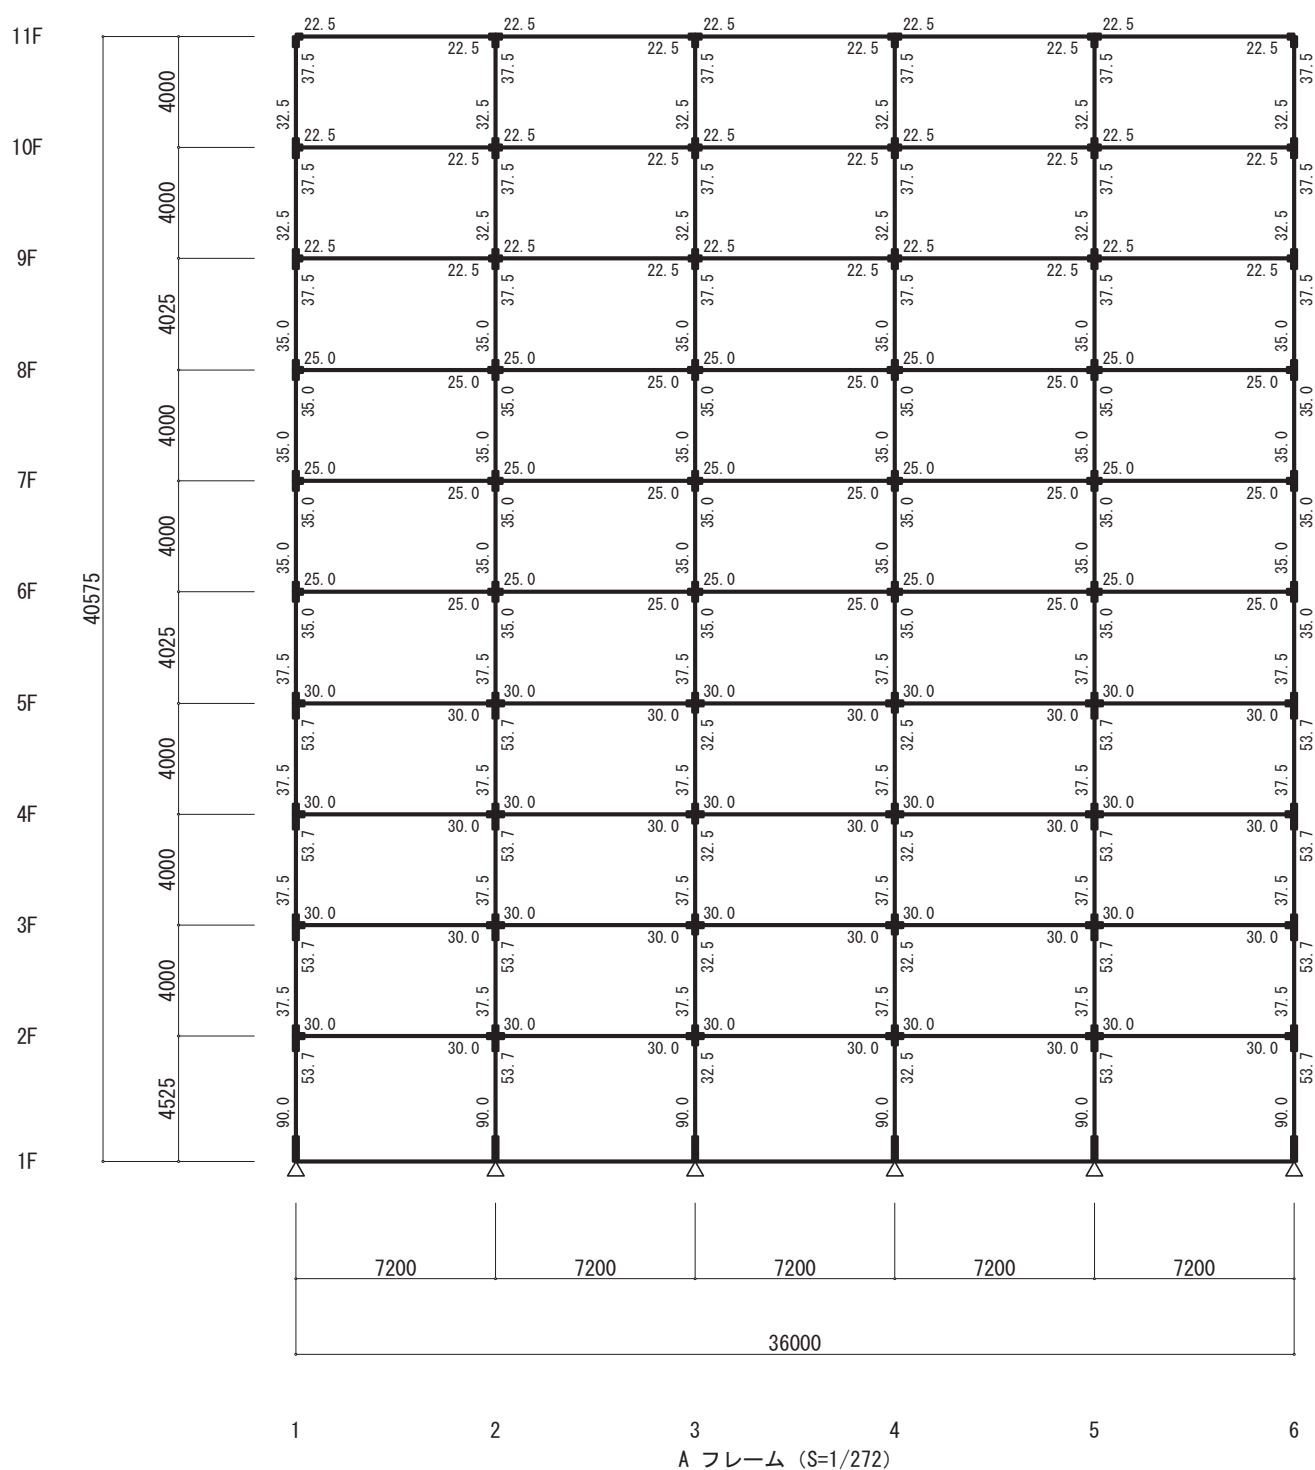


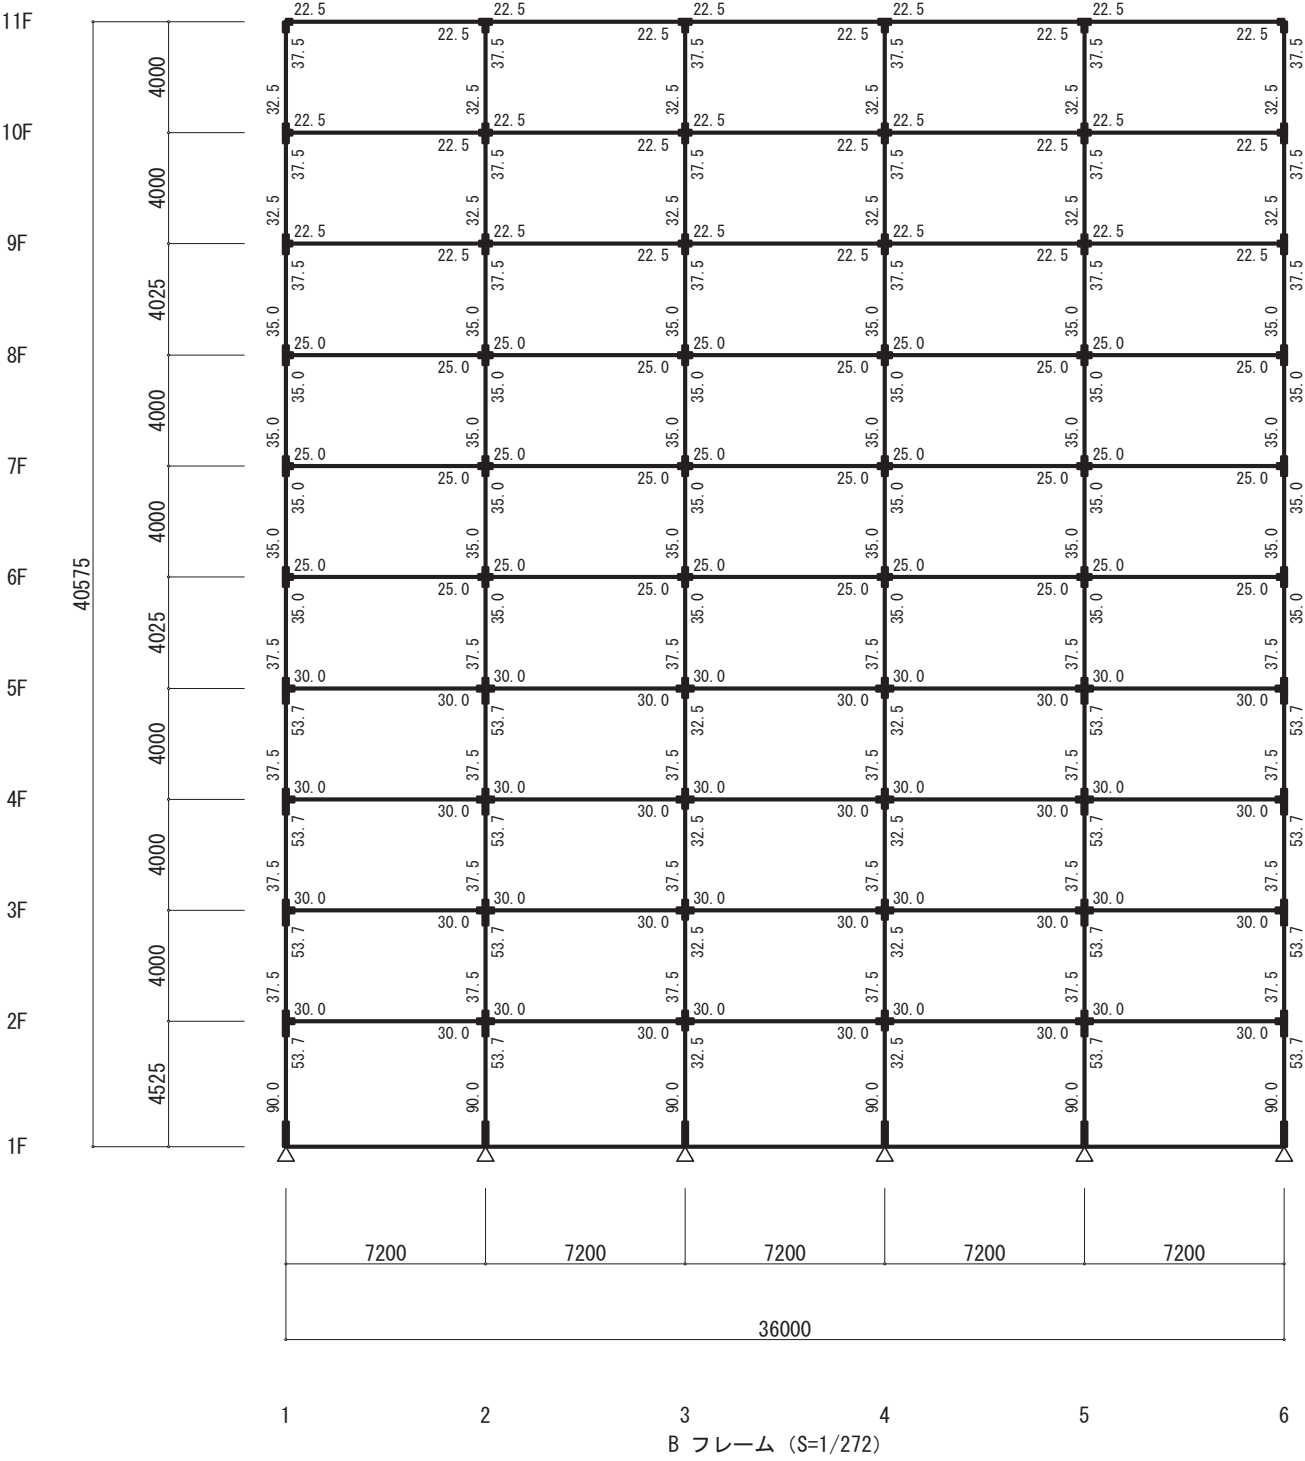


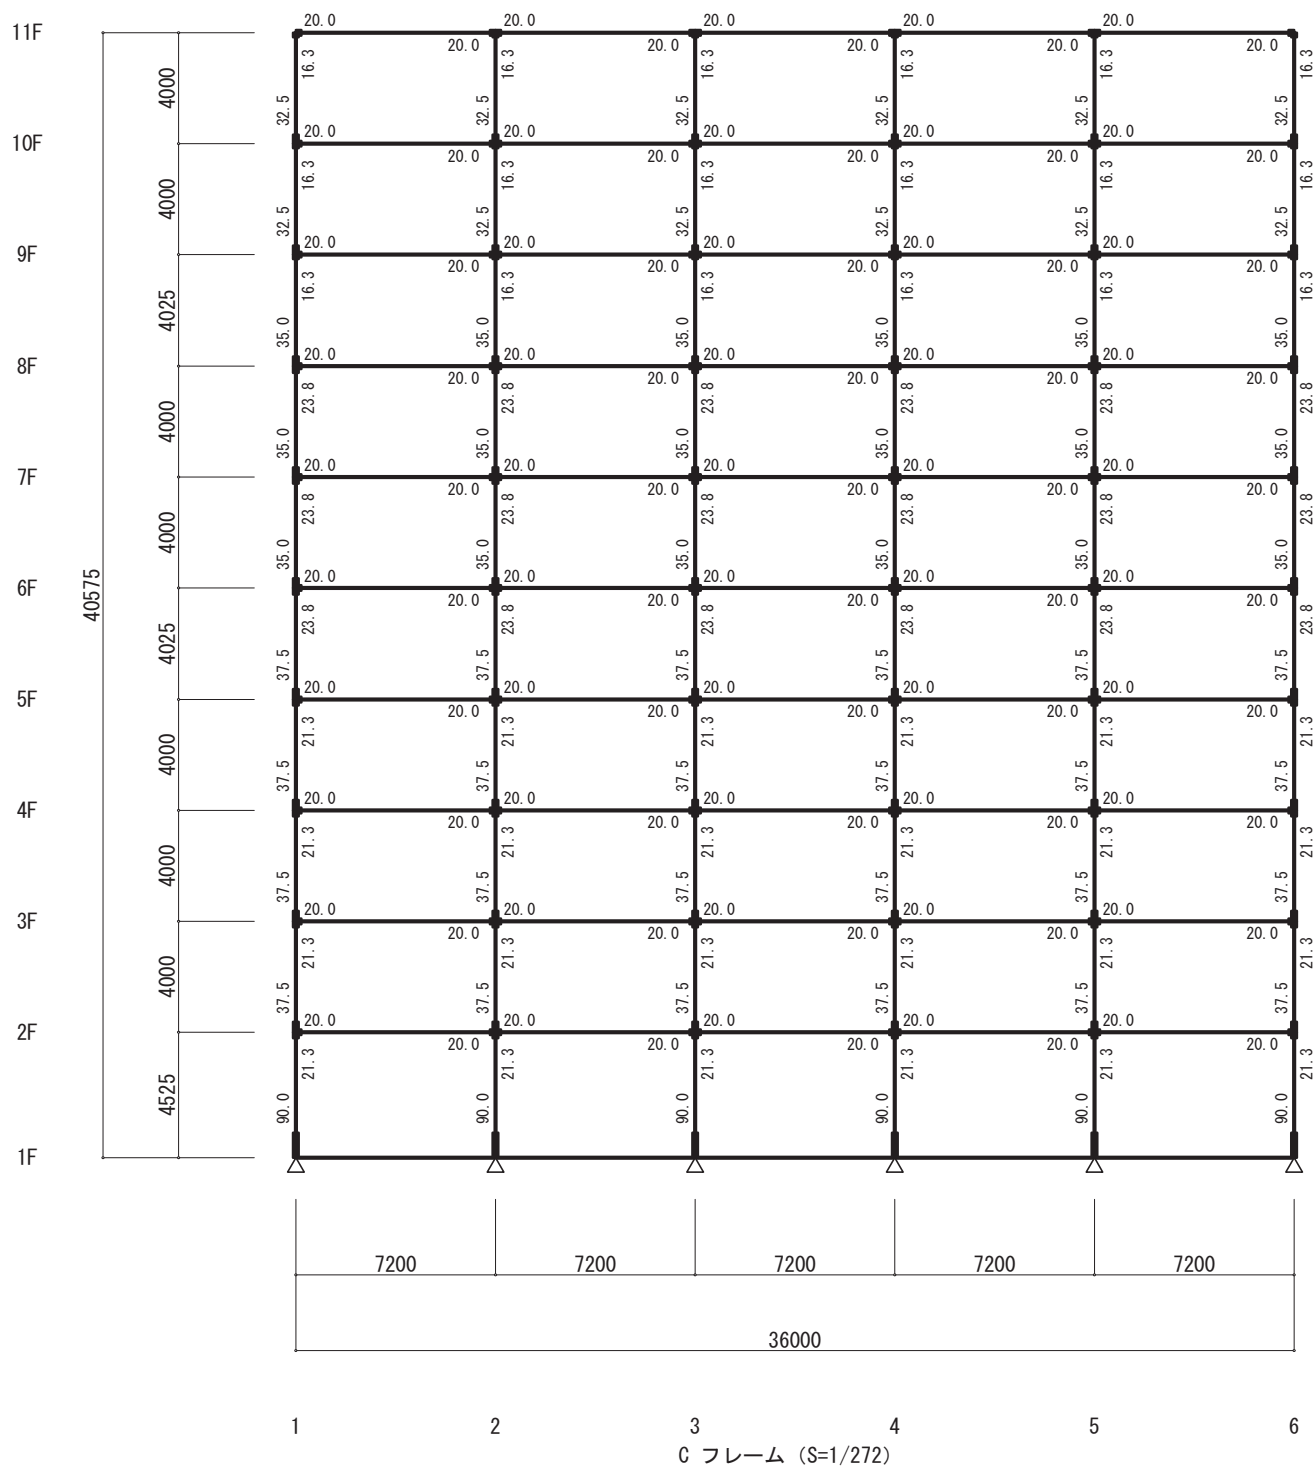


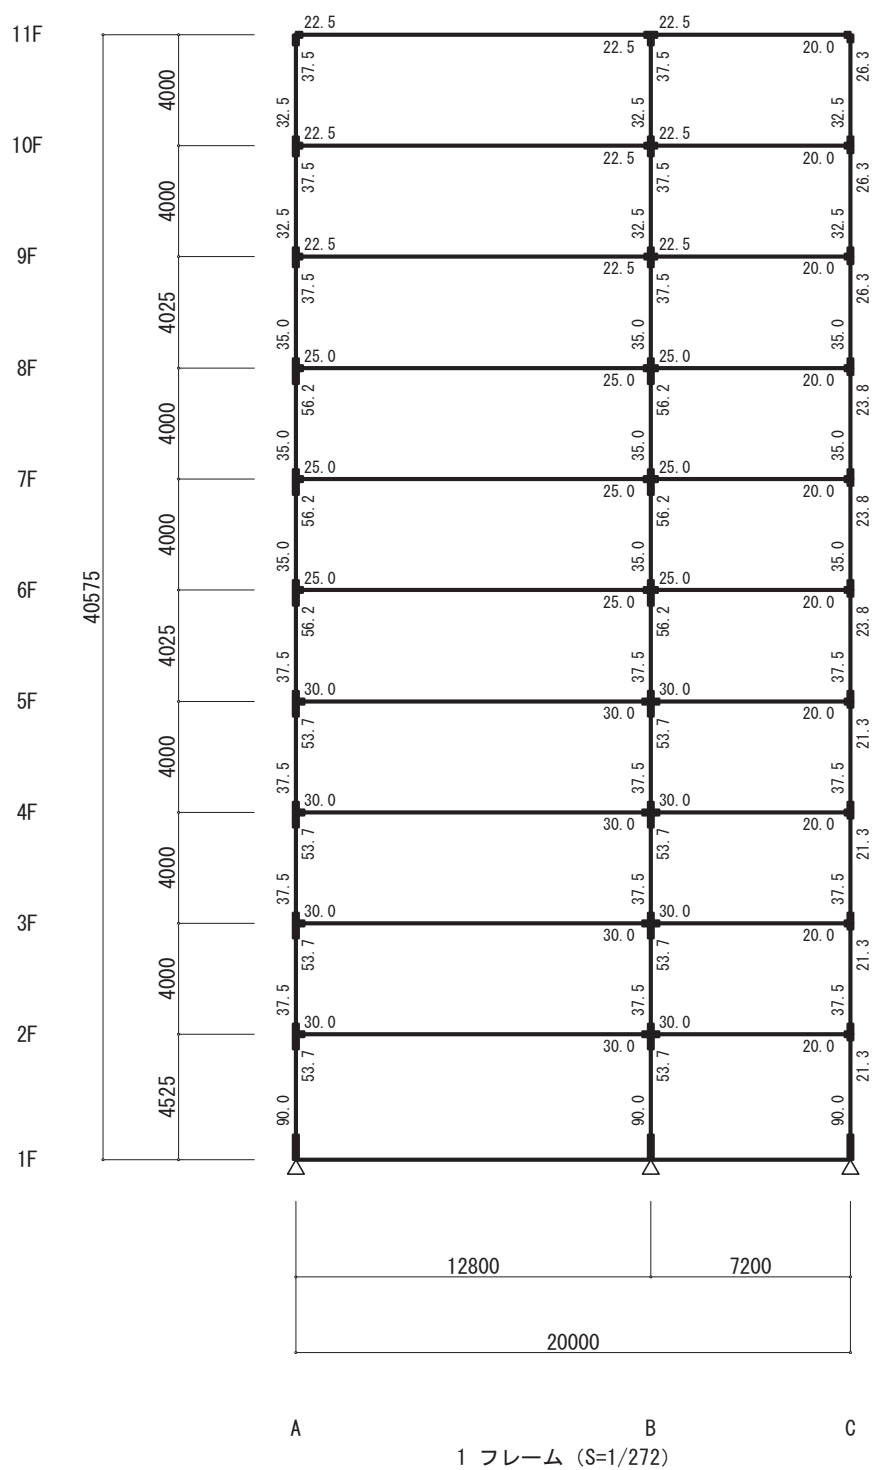


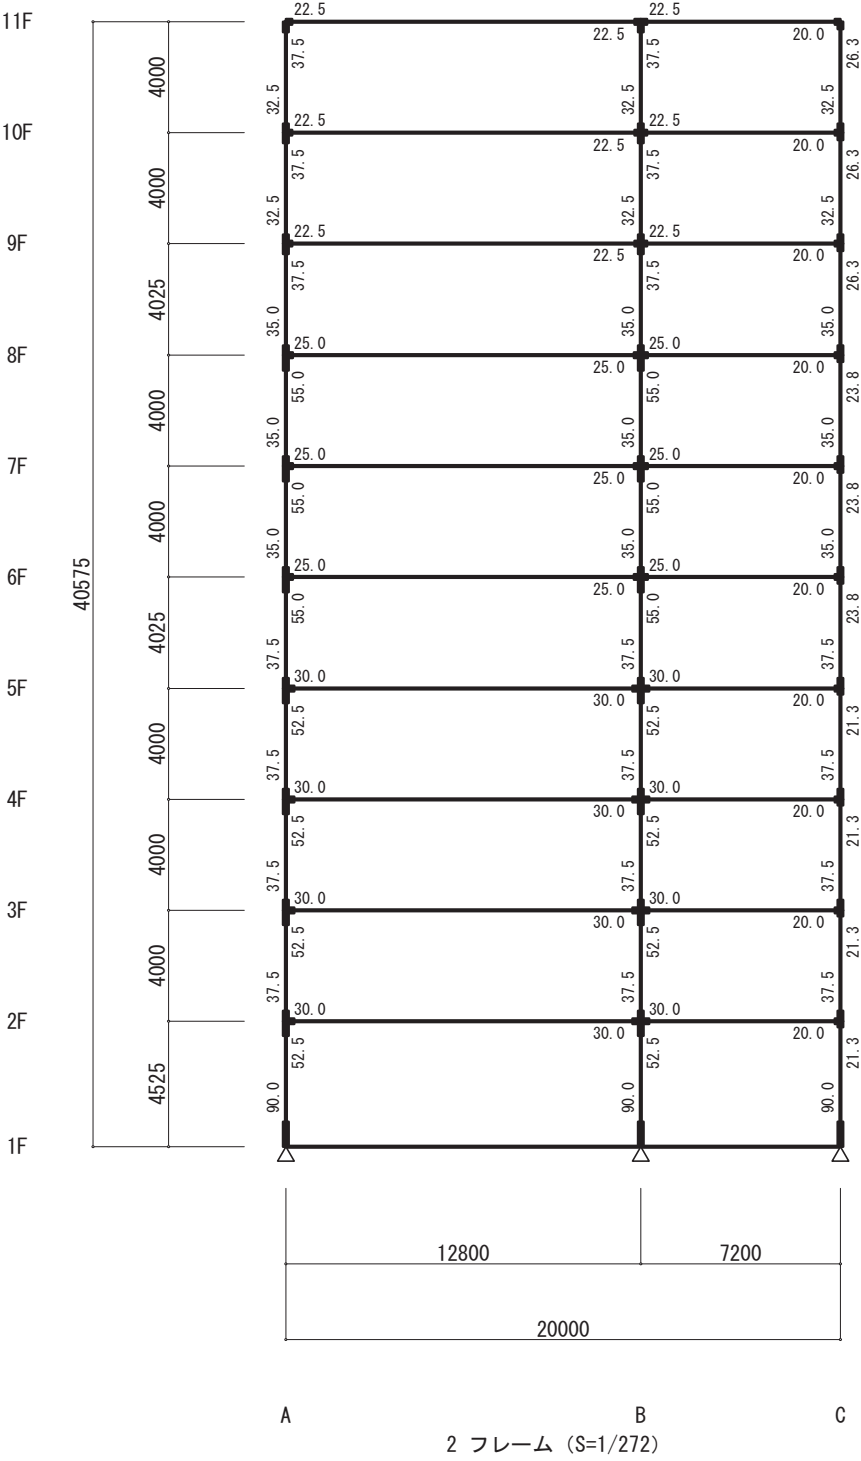

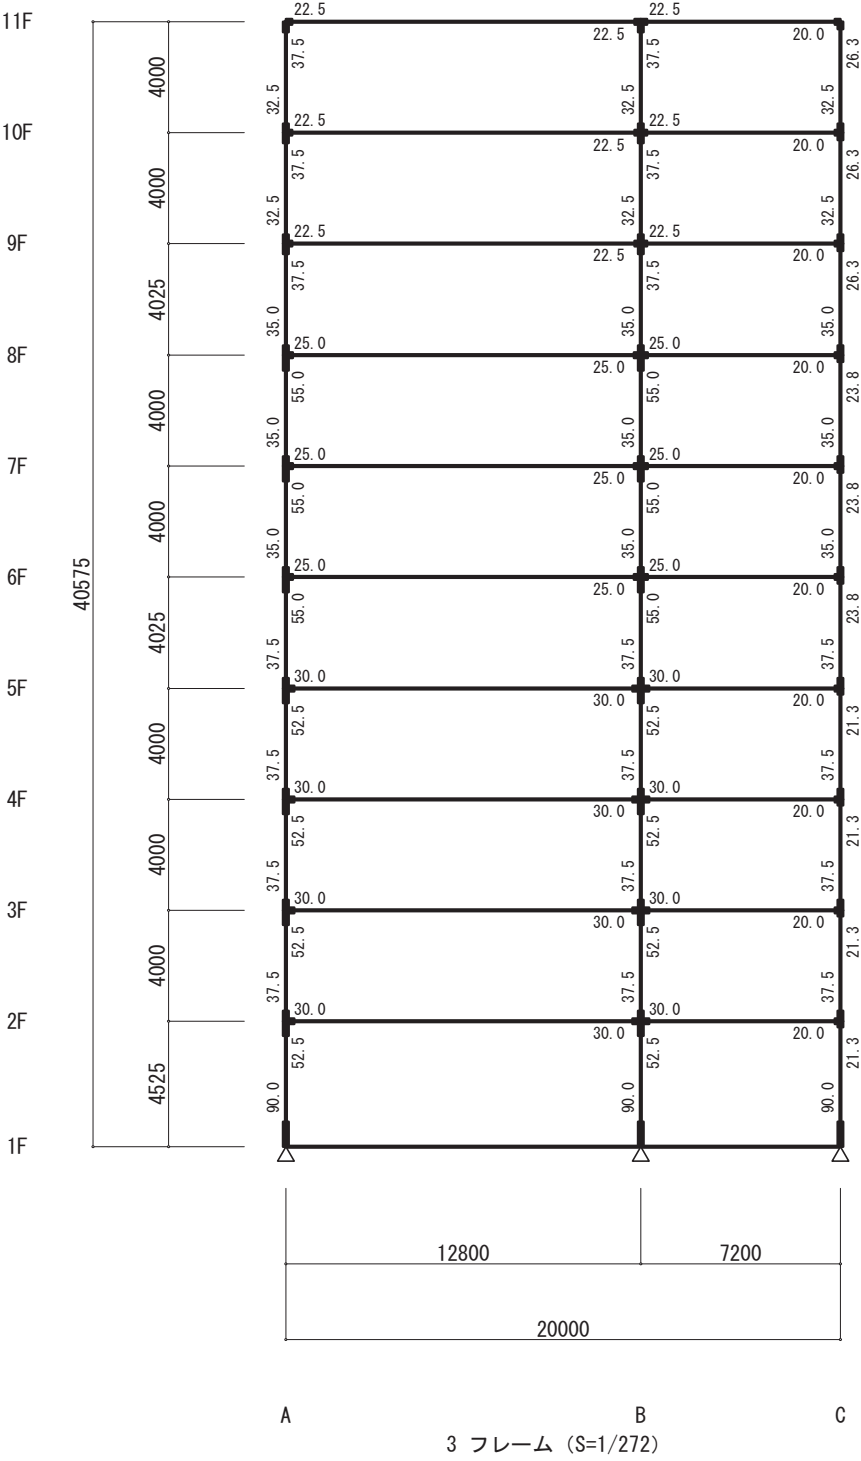


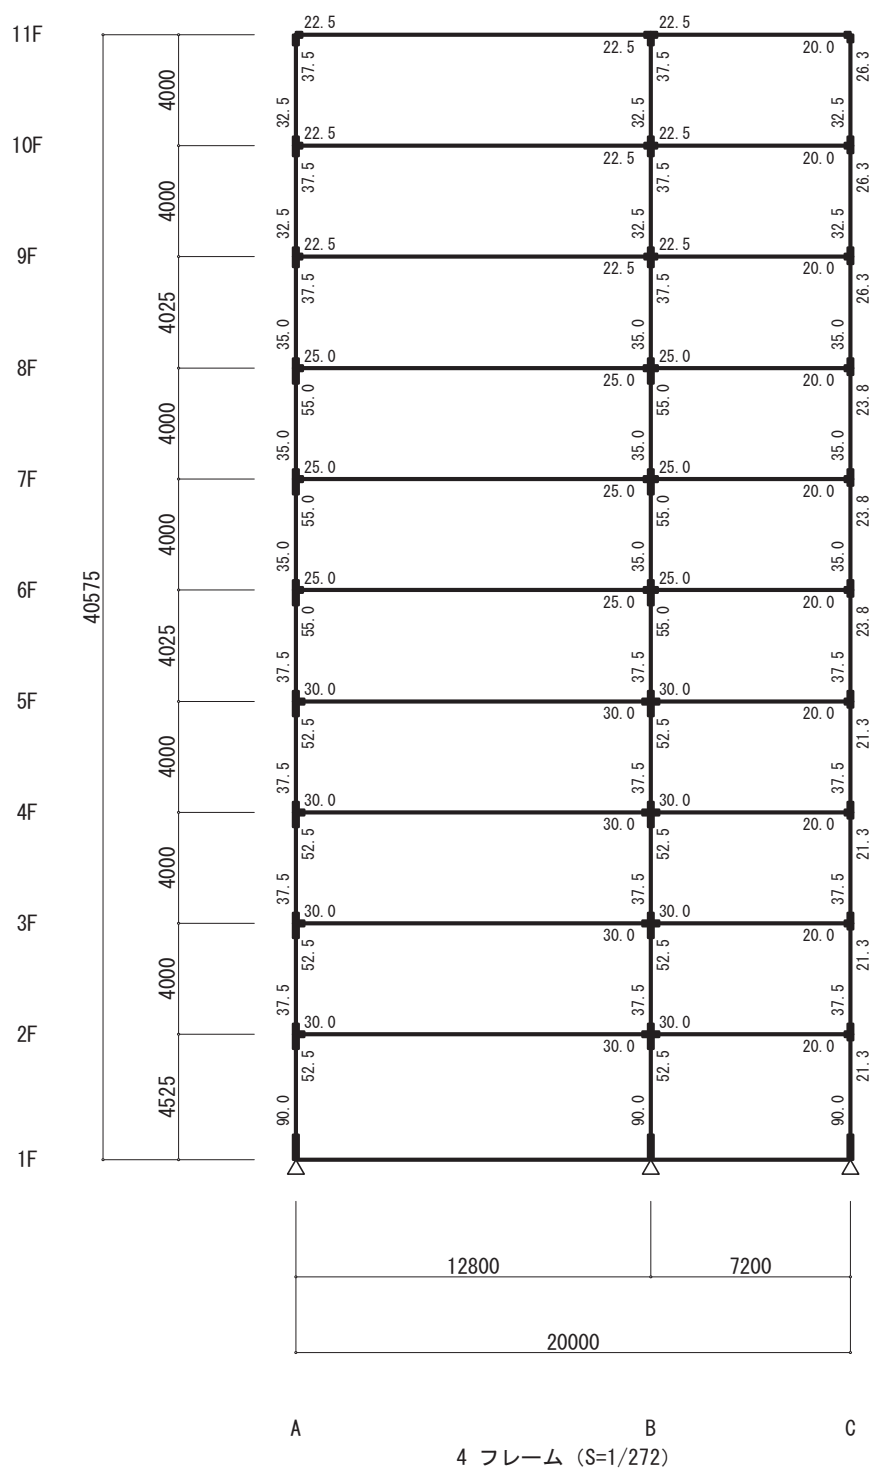

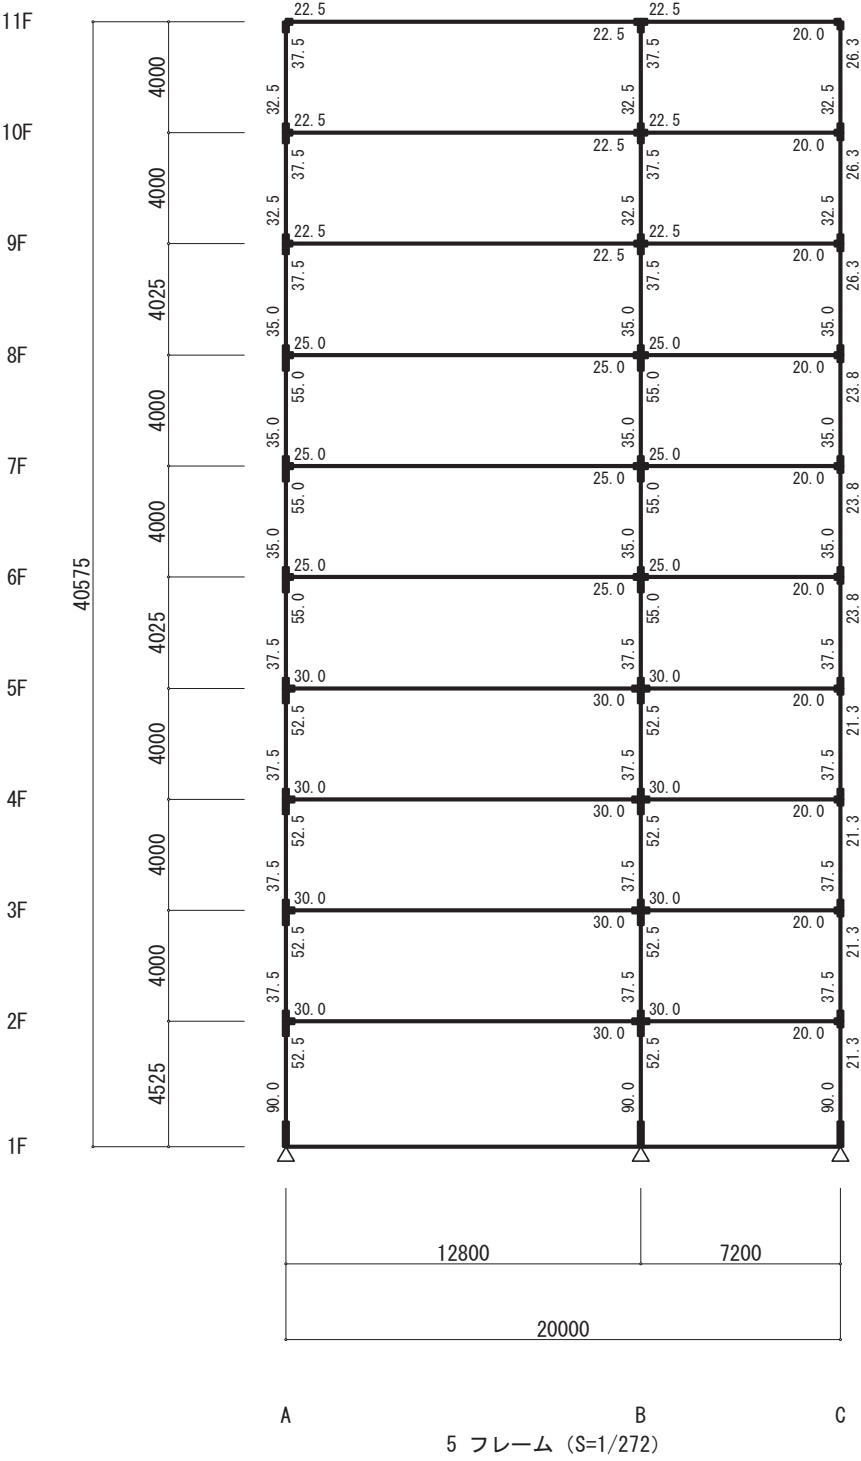

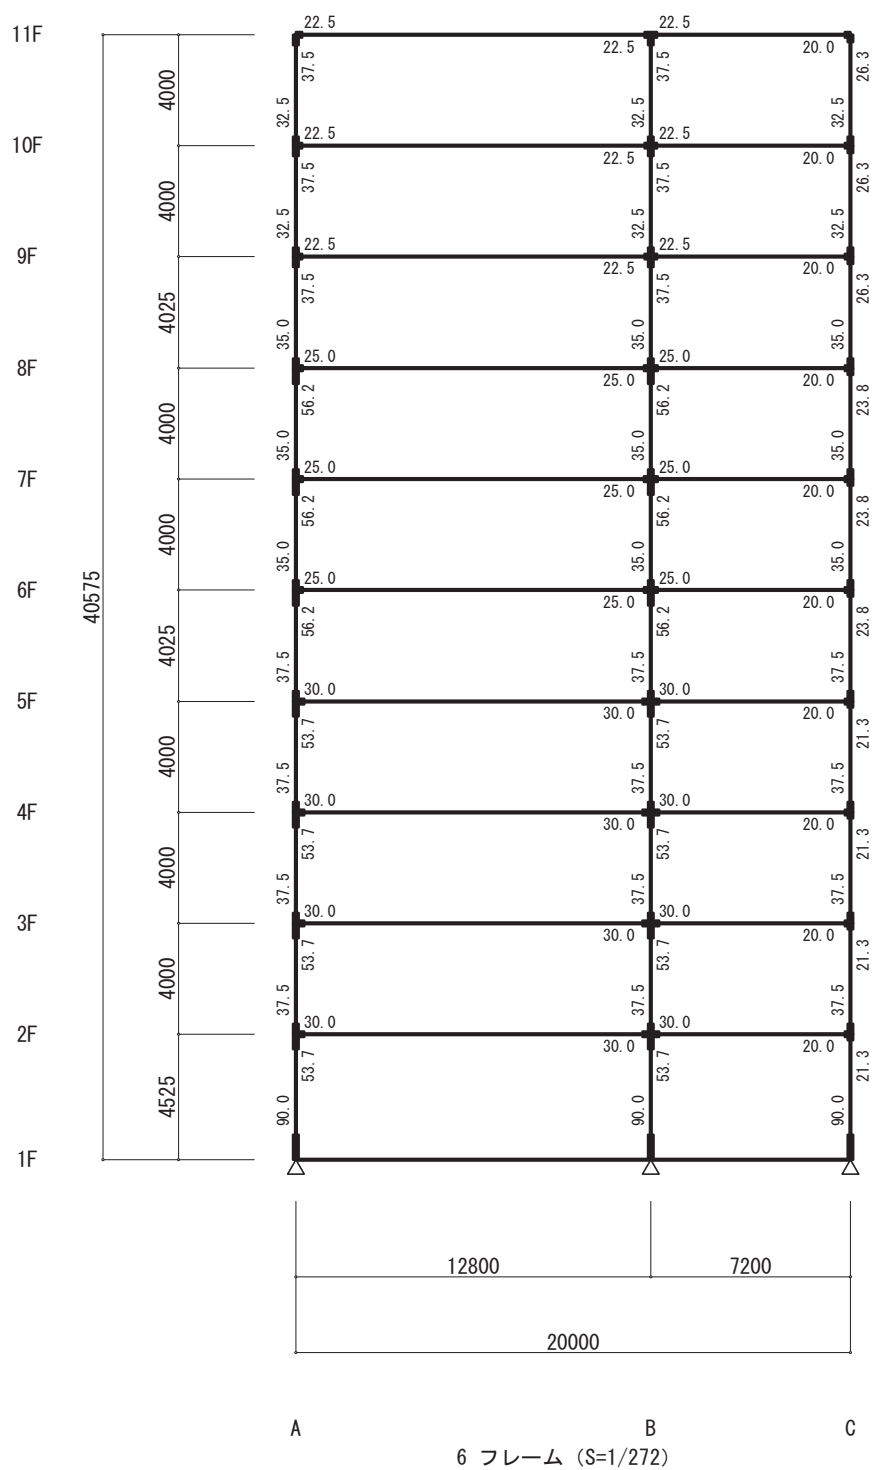

I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

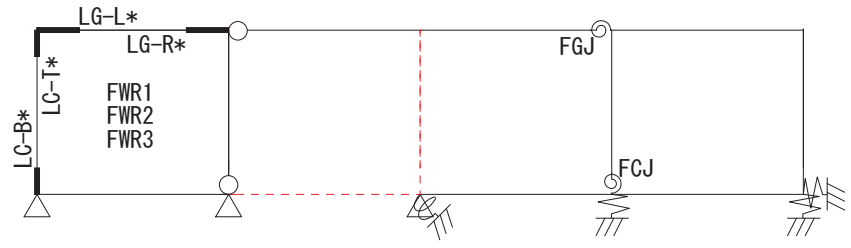

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態


 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)


----- : ダミーばり
 : ダミー柱
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 : 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

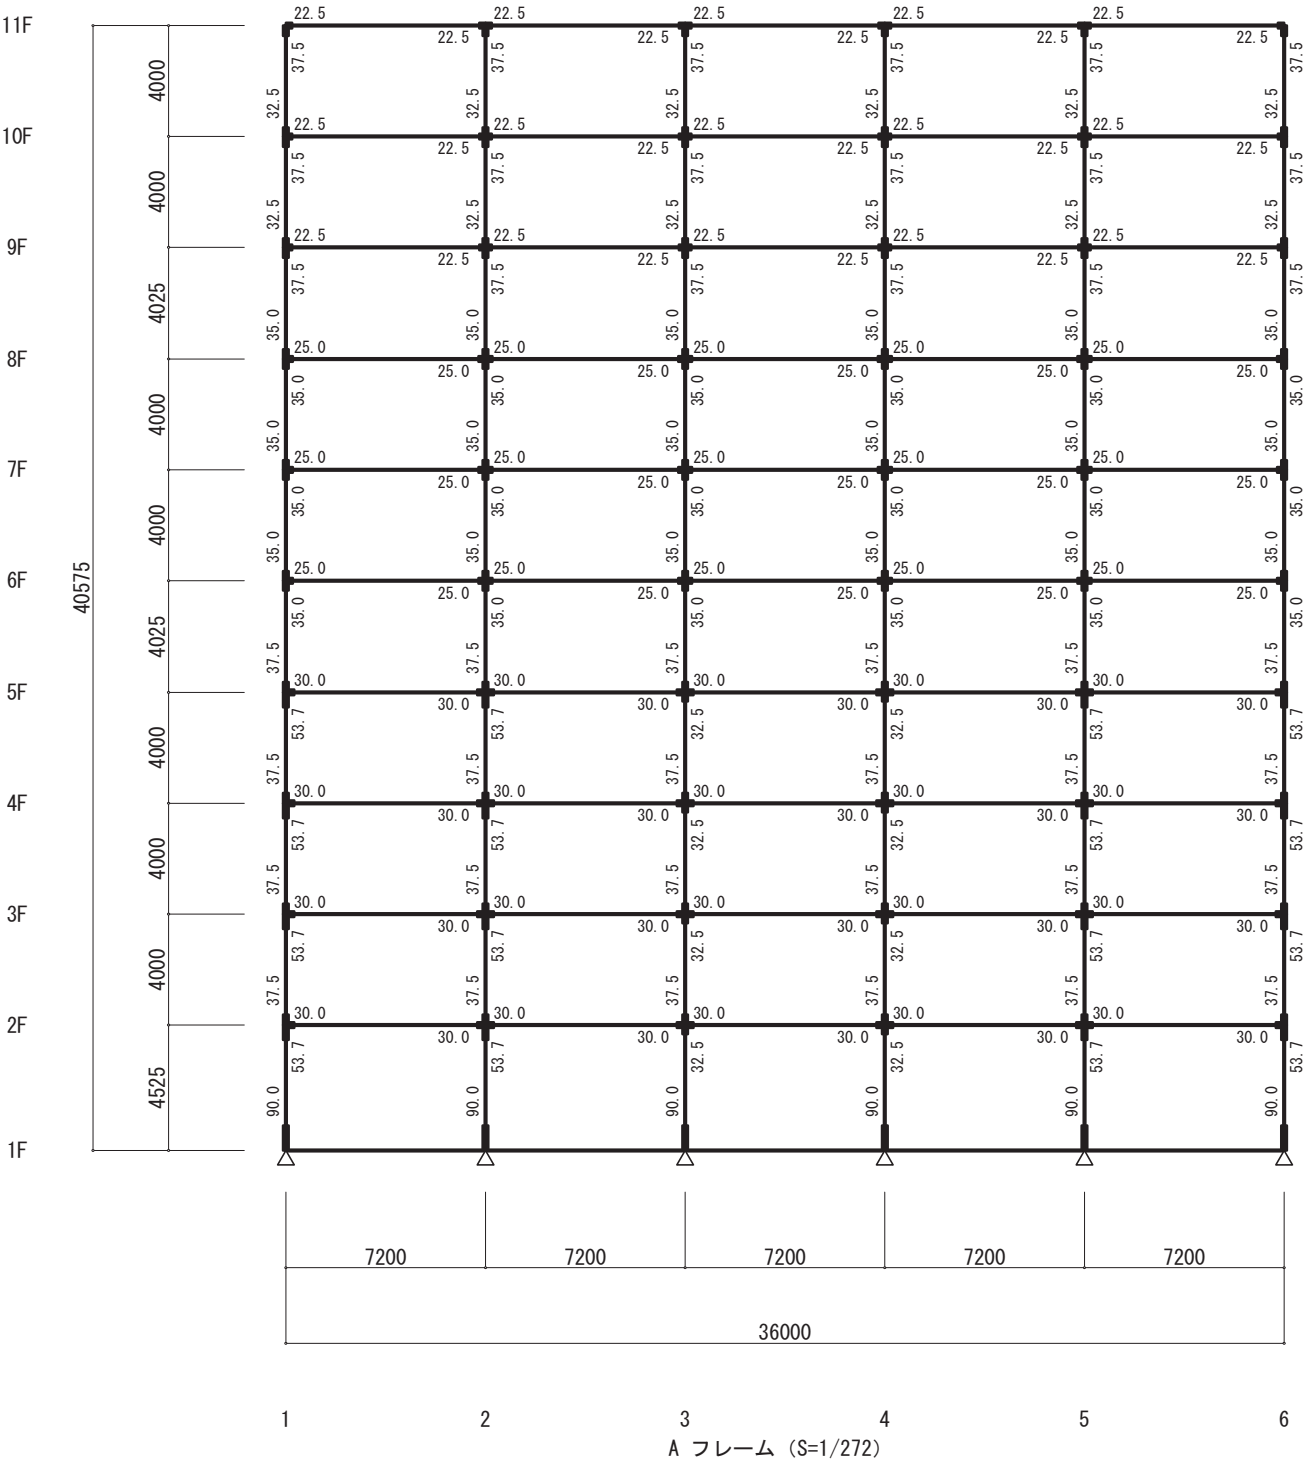


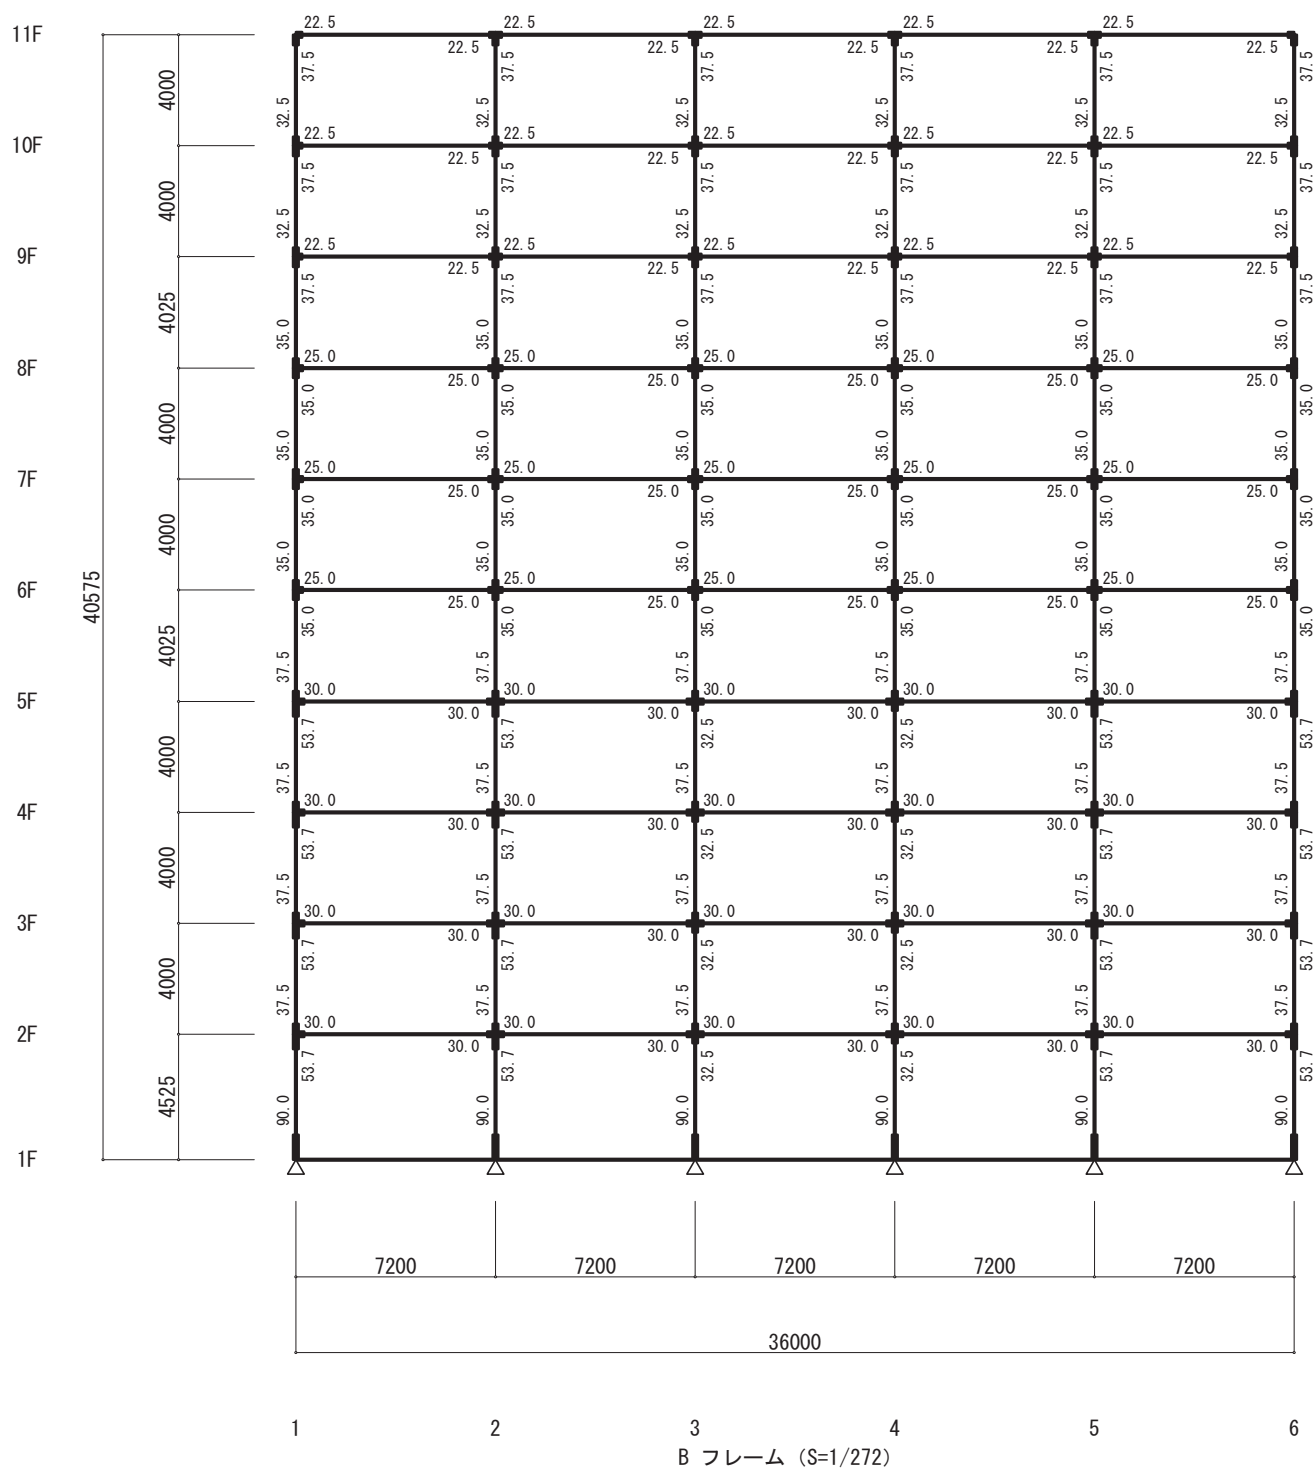


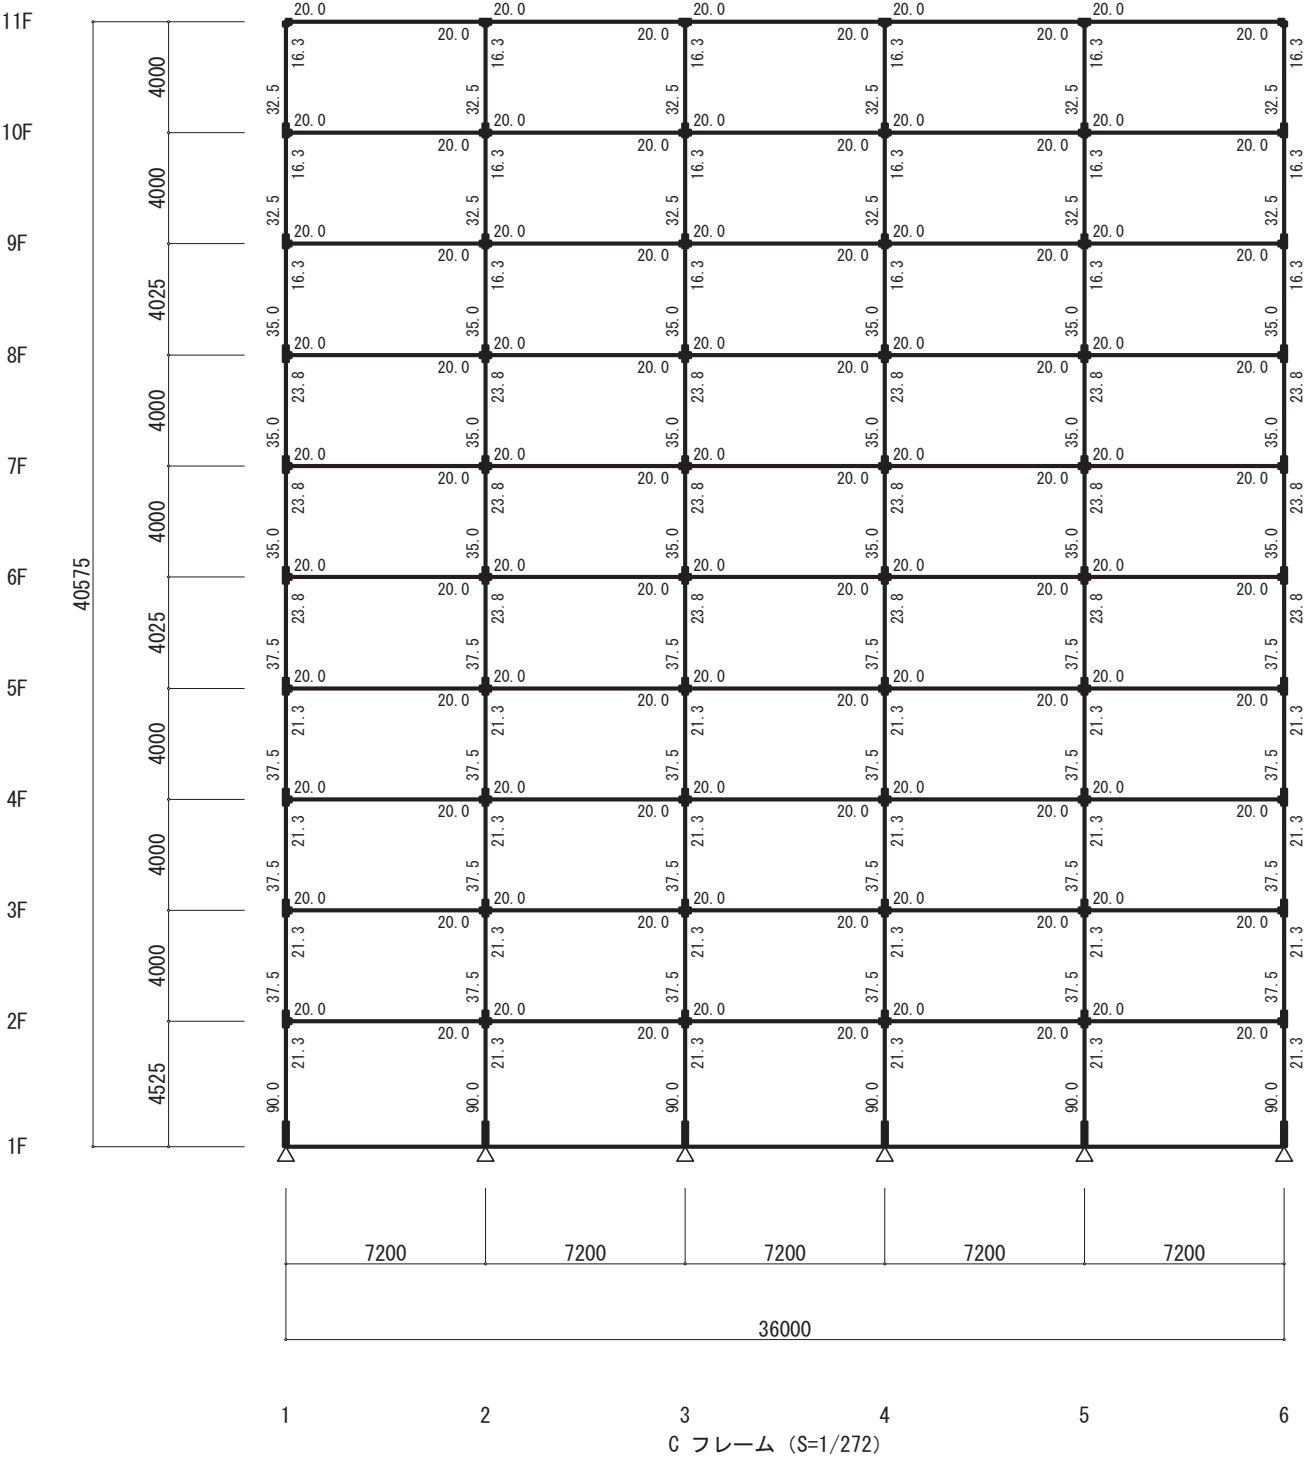


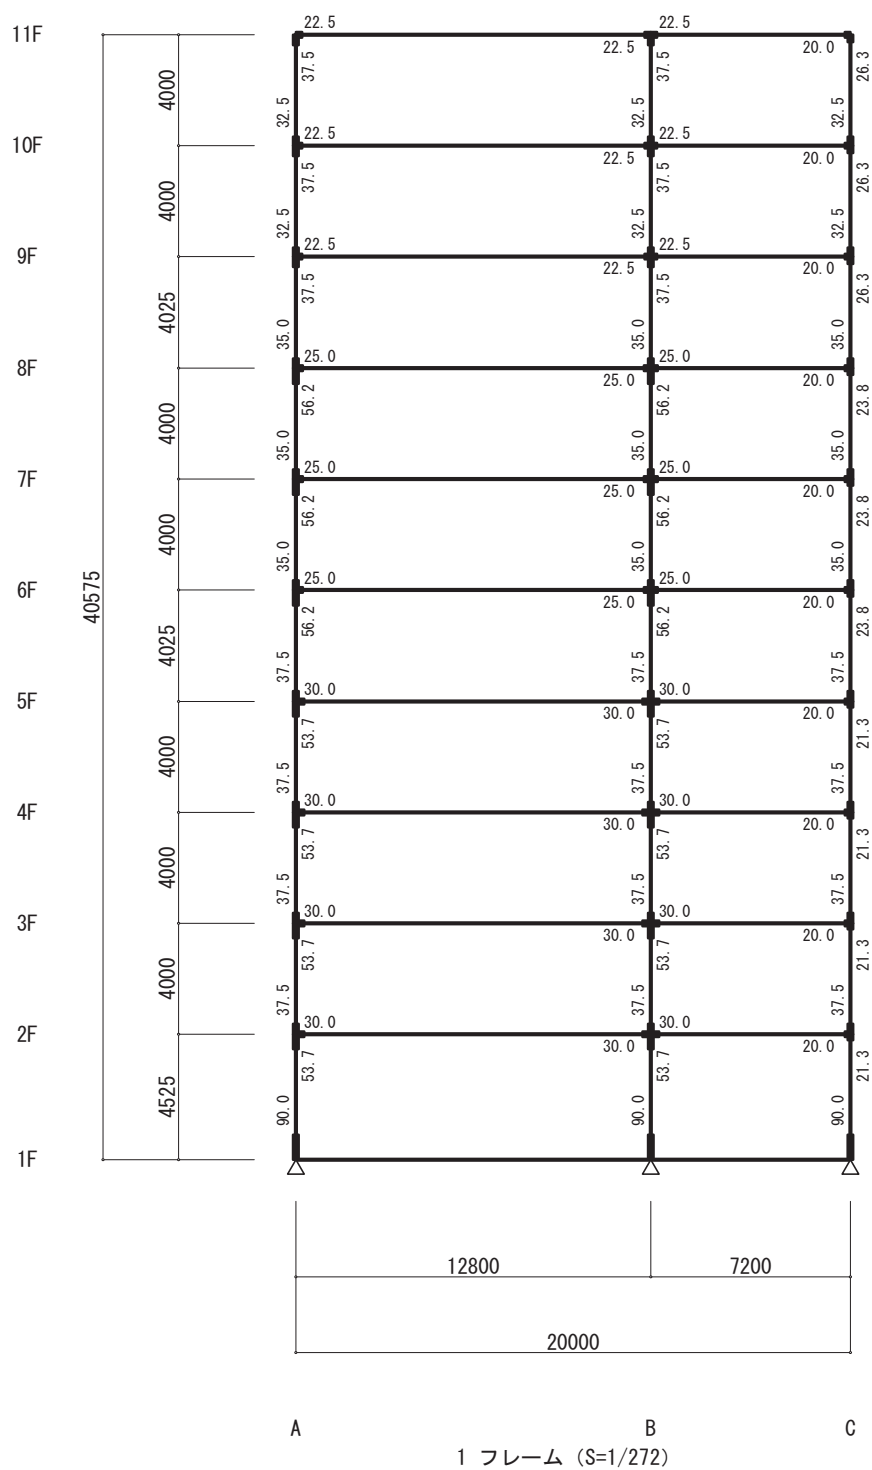


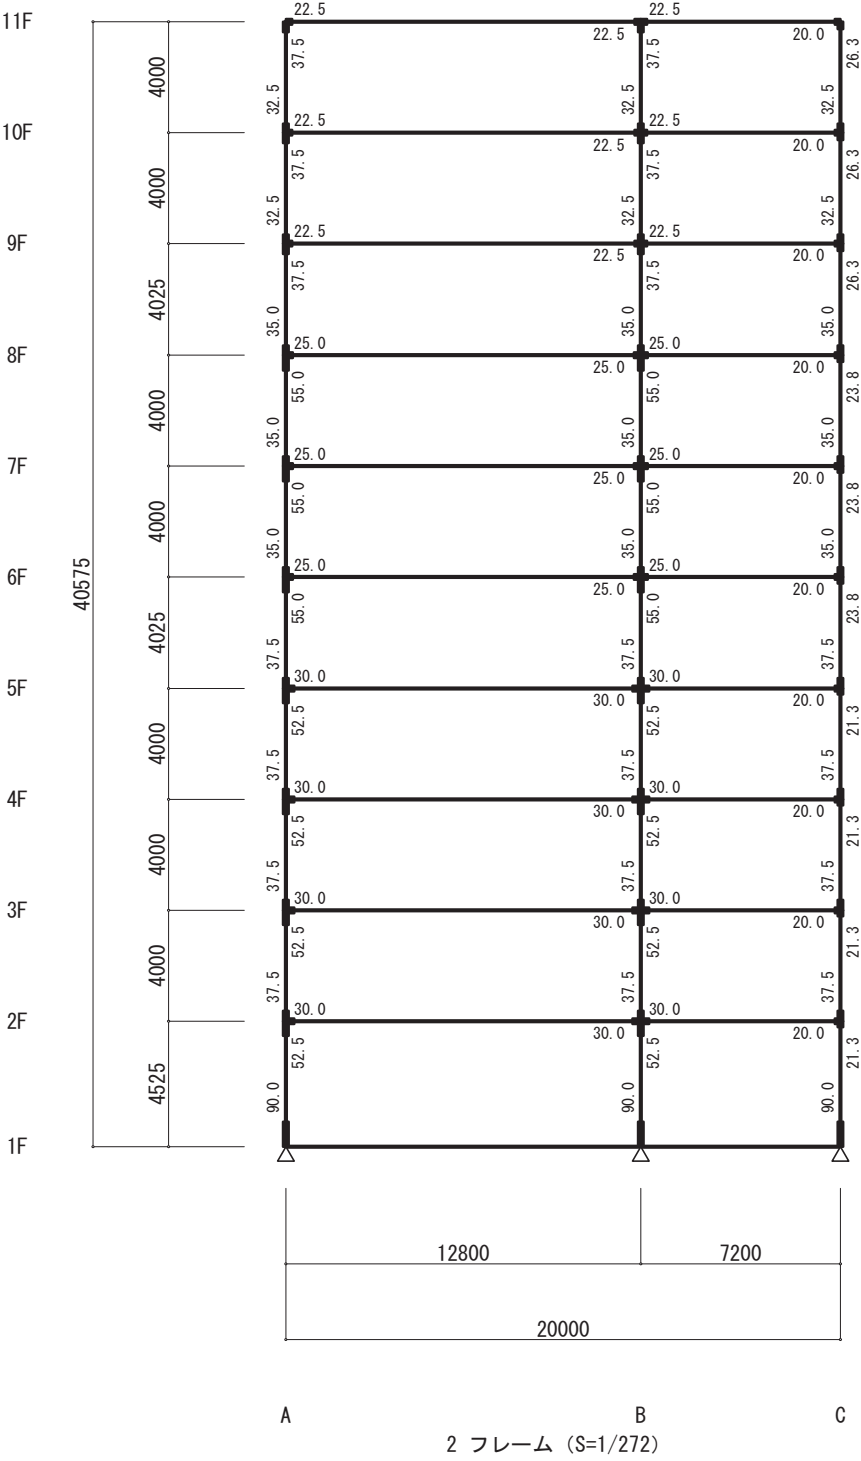

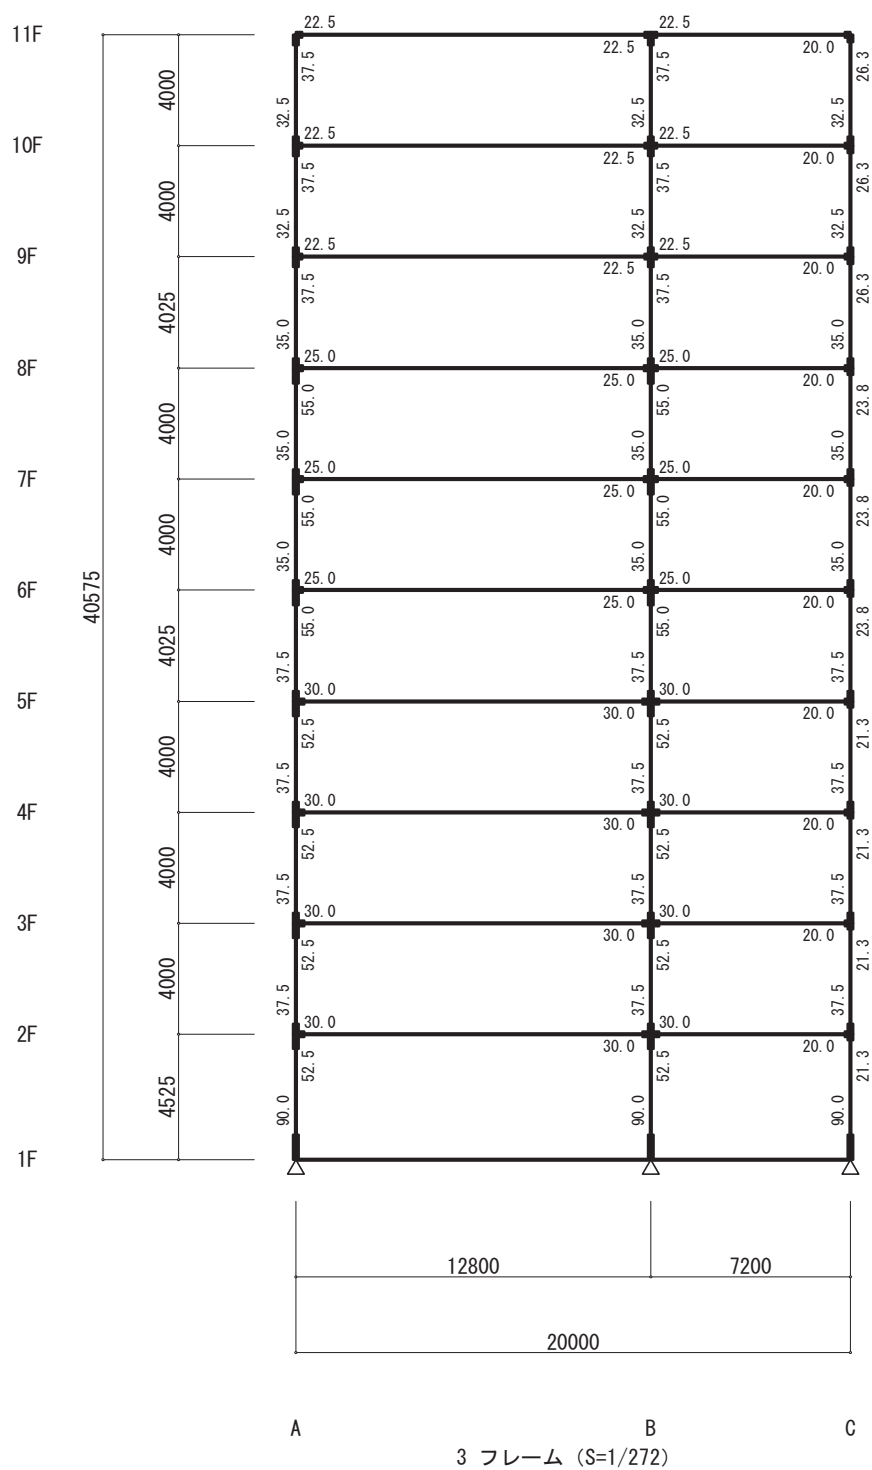

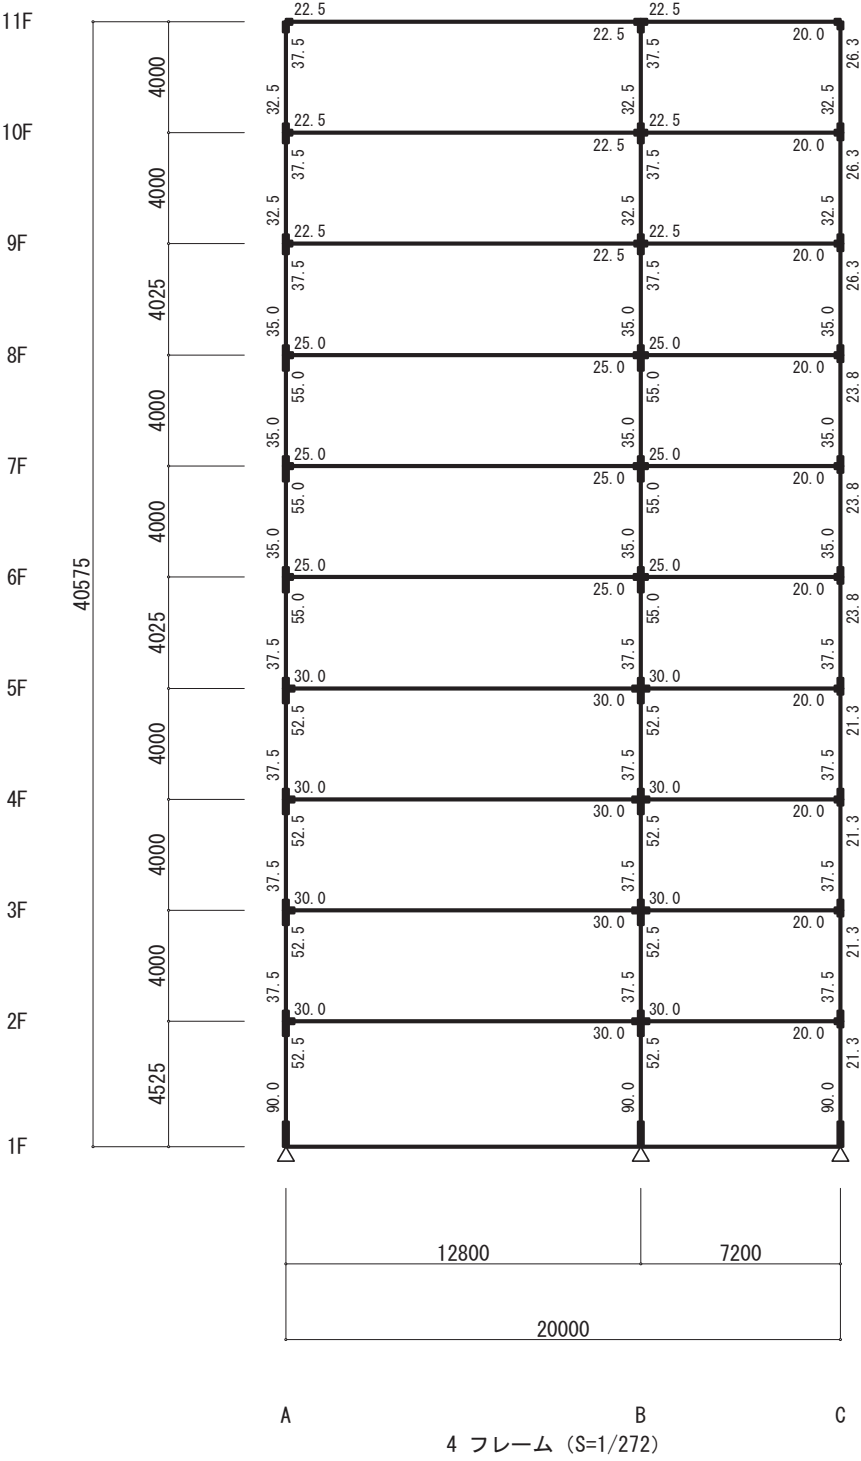

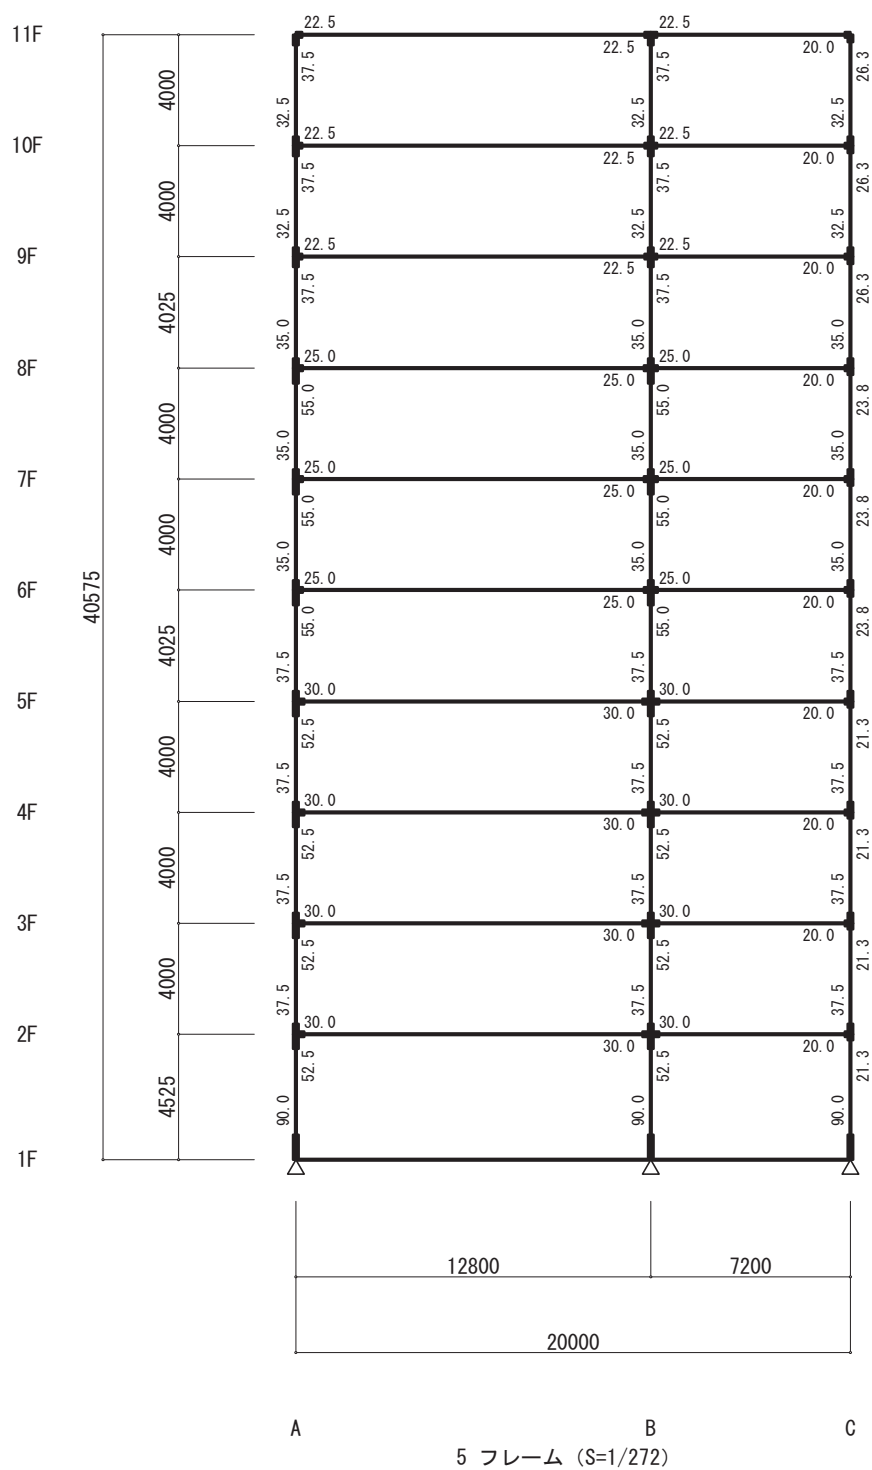

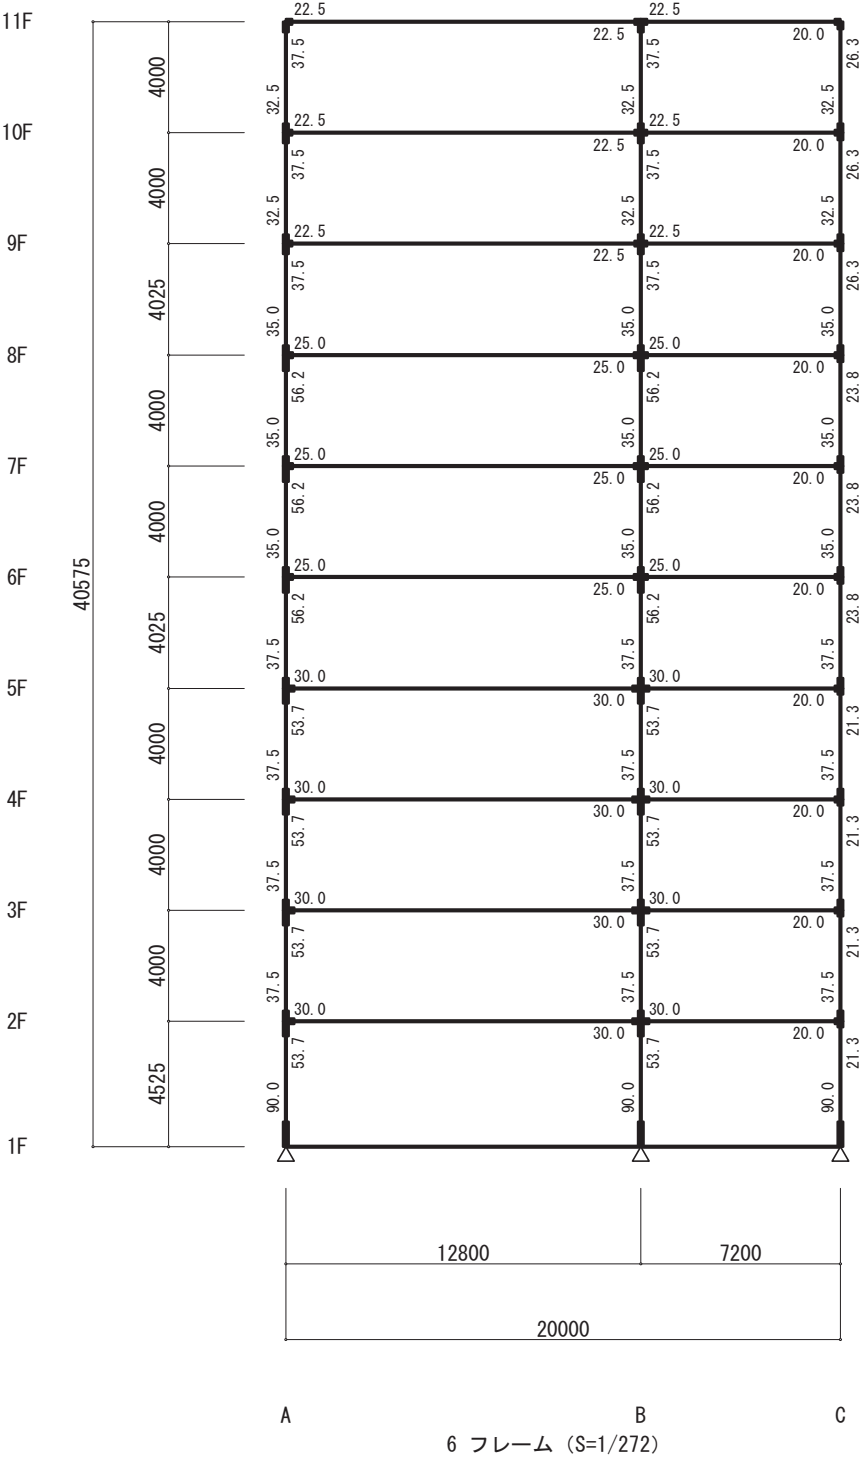

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりM _y 計算に考慮する スラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C/S造はり	
フランジ欠損	端部 なし

フランジ欠損	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0 (%)
	継手	15 (%)
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120 (cm) (柱心から)
	右端	120 (cm) (柱心から)
SRC/S造柱		
ウェブのZへの考慮		考慮する
Zの欠損率		0 (%)
Asの欠損率		0 (%)
Anの欠損率		0 (%)
座屈長さ係数	X方向	自動計算
	Y方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	$Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端	$Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算
剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する	
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定	

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy計算用 地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェース
	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7. 3. 7 鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X 方向		Y 方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X 方向		Y 方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8. 1 計算条件

I-8. 1. 1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		10F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力（鉛直パネ）の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る		
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか		
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/	50
	S造	1/	50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/	25
	S造	1/	25
終局時Co値	保有水平耐力時:0.40、Ds算定時:0.40		
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える		

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		---
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC, SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（％）		鋼材の軸バネが95％、またはコンクリート軸バネが100％ （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御		
反復計算の打ち切り回数	5		
最大不釣合い力率	0.01 %		
最大不釣合い力	0.00 (kN)		
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)		
せん断耐力精算	繰り返し回数	---	
	打ち切り誤差	----	

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
- 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
- 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
- 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
- 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
- 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび	分離型
	せん断耐力式	
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

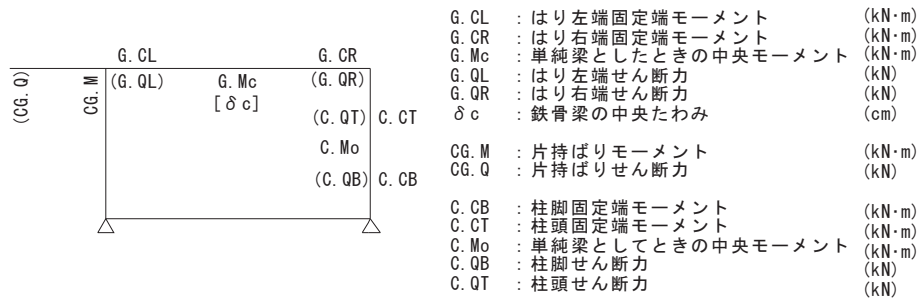


固定荷重＋積載荷重

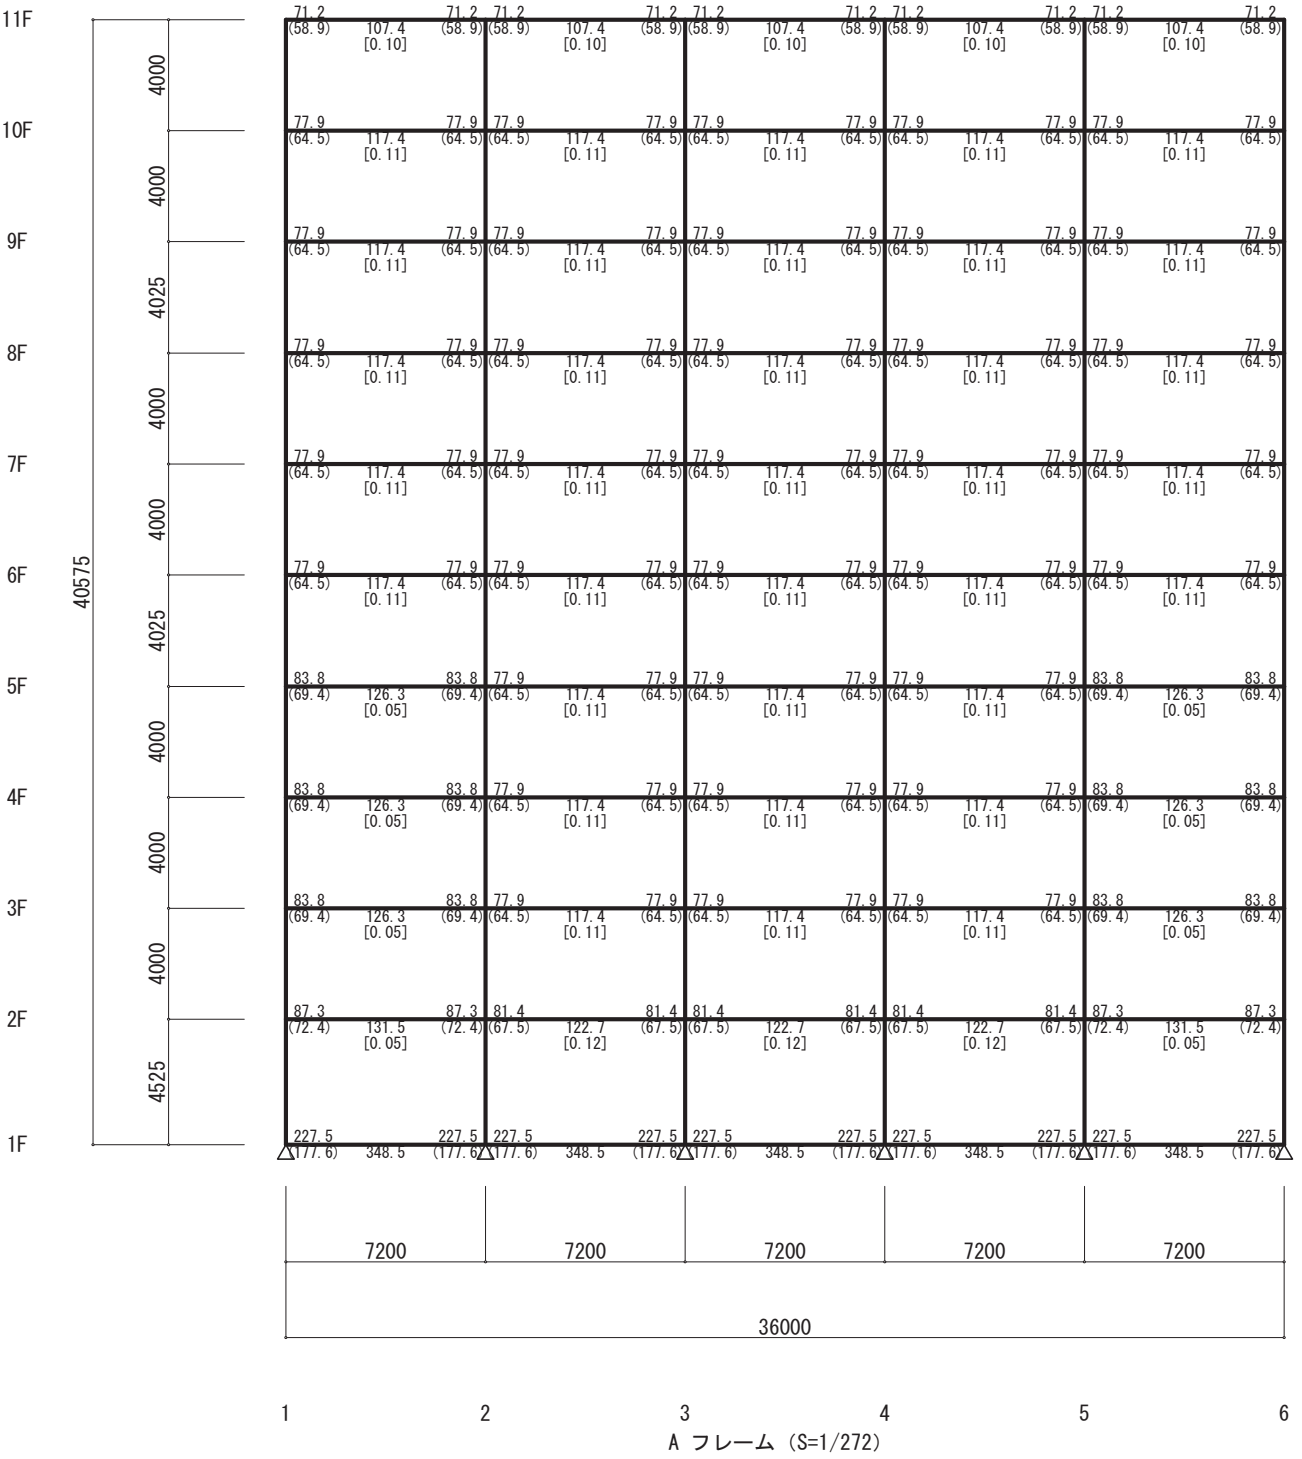


固定荷重+積載荷重

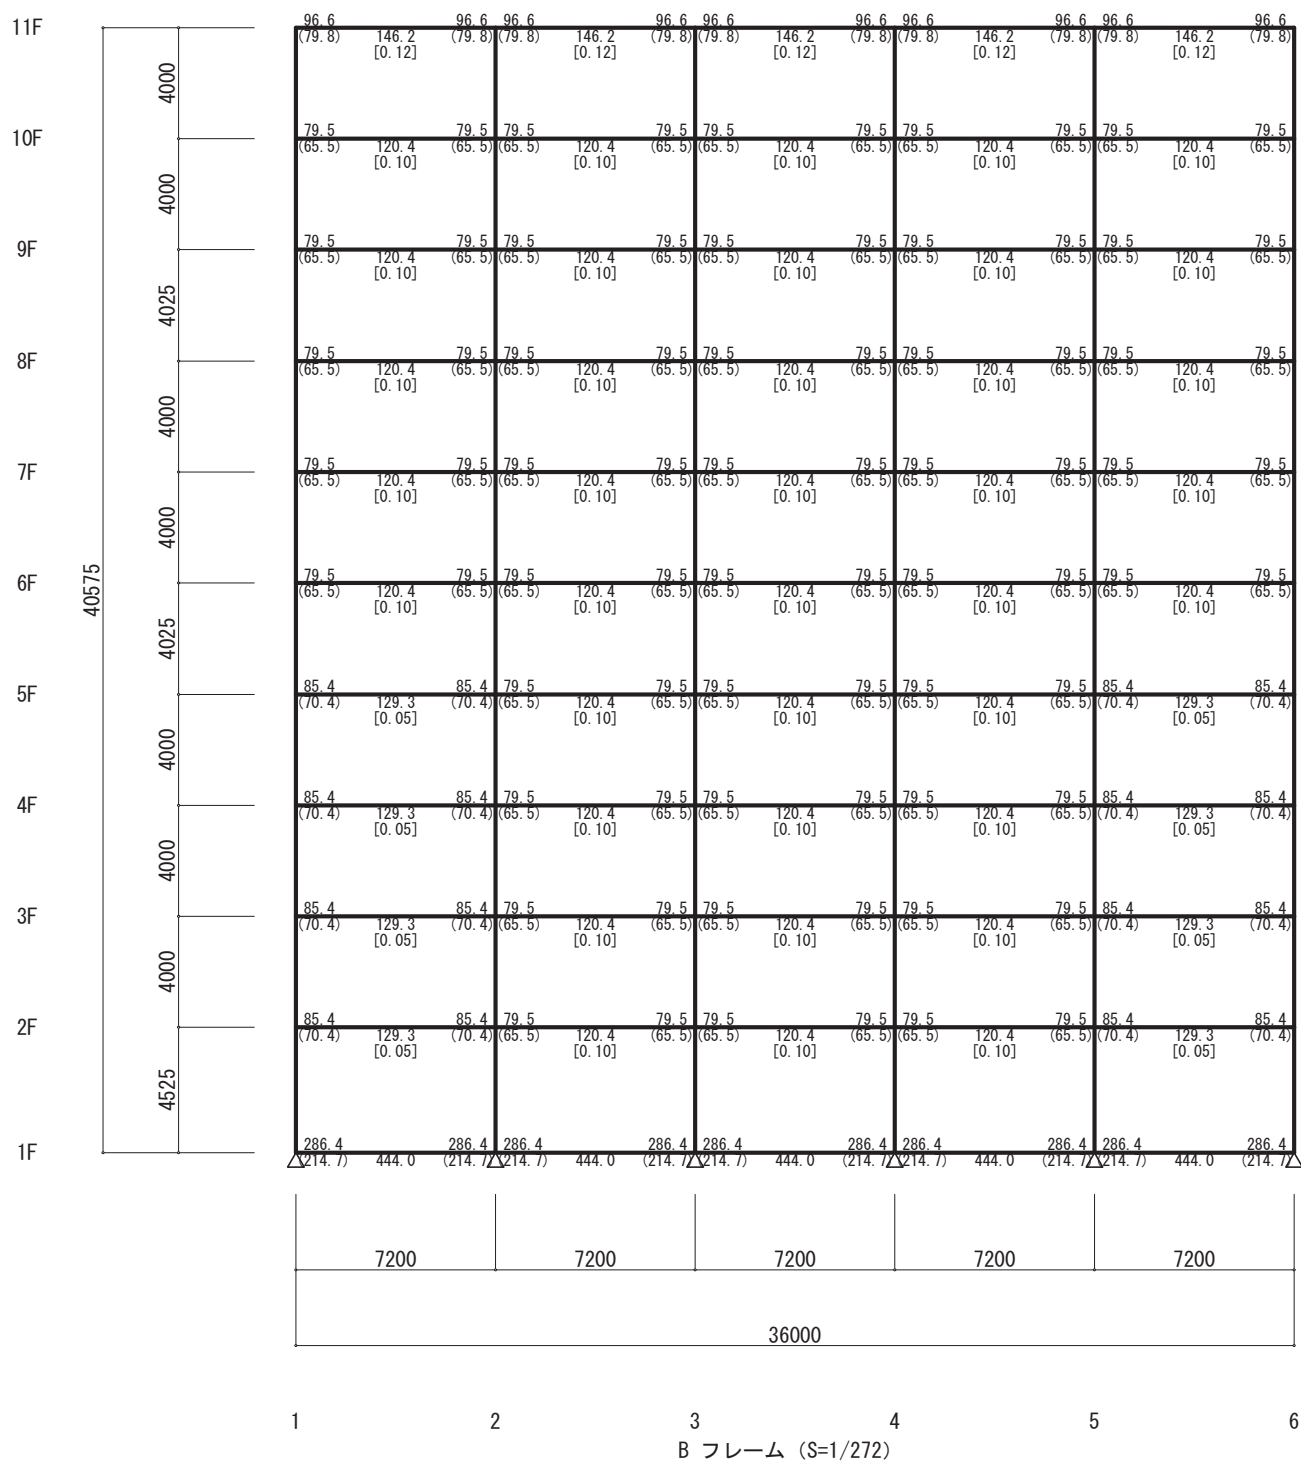


固定荷重+積載荷重

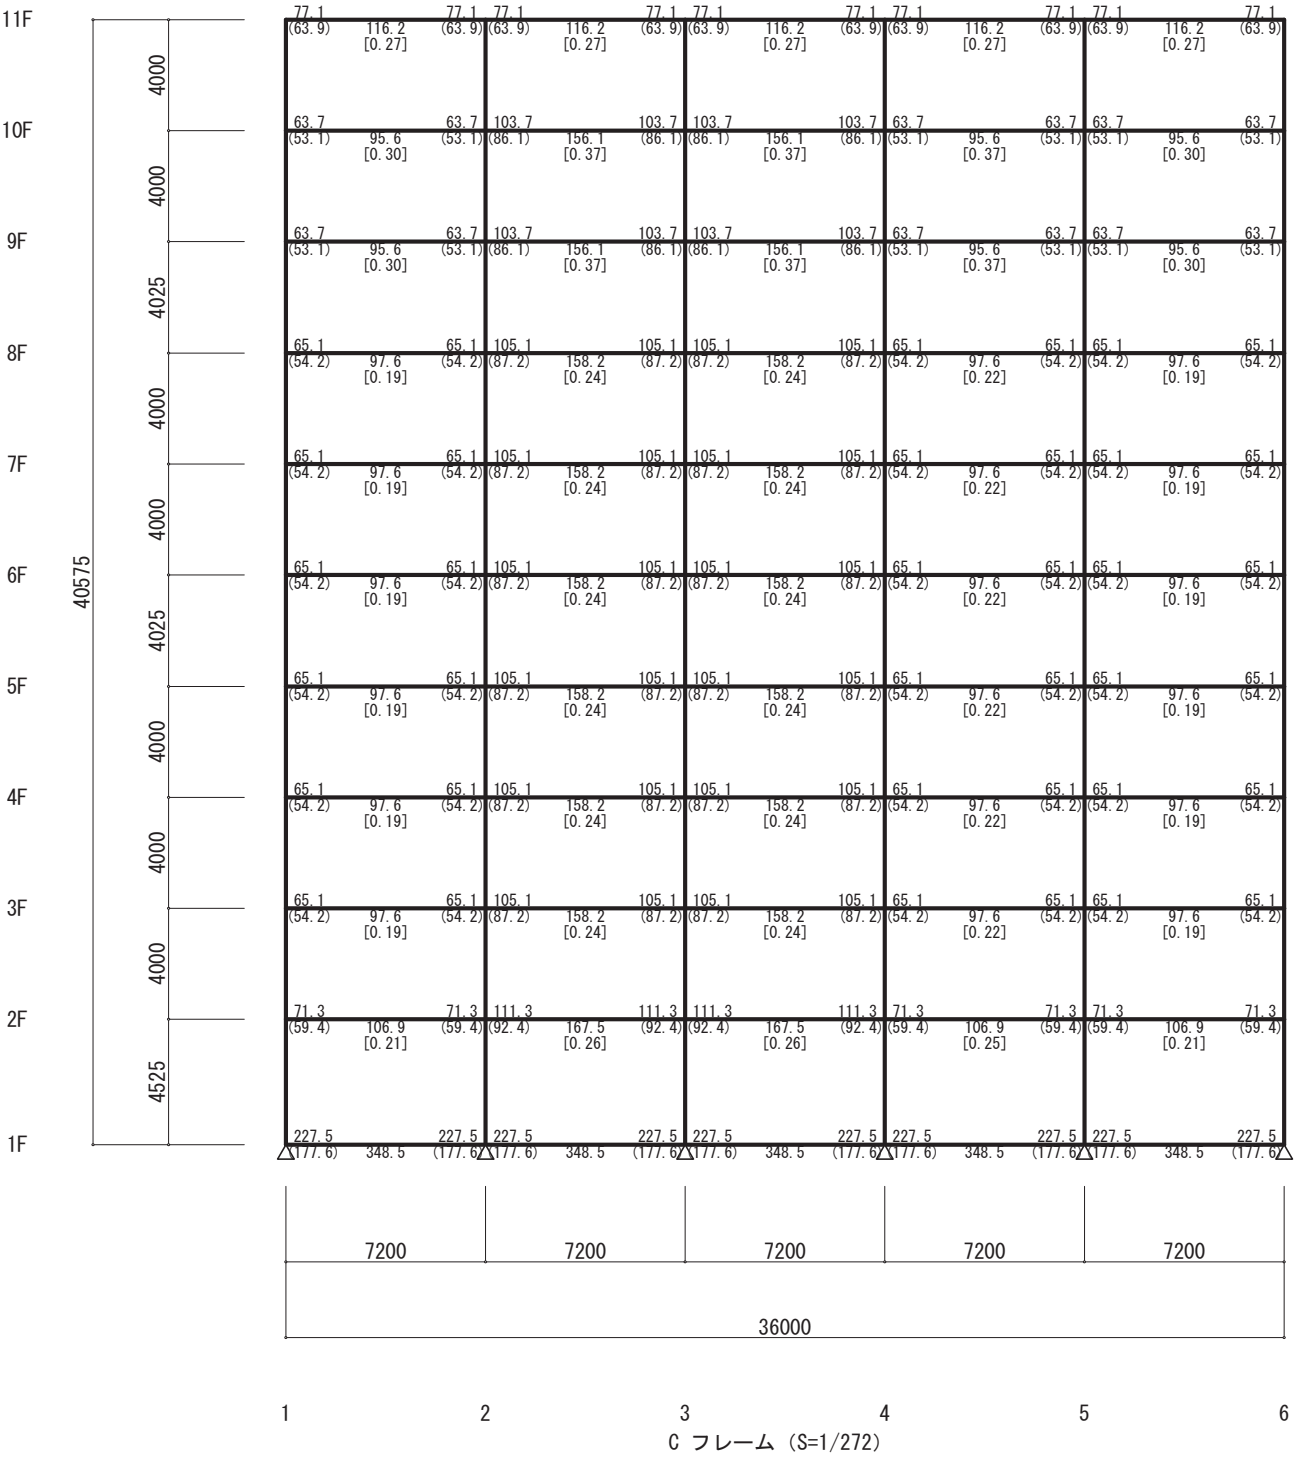


固定荷重+積載荷重

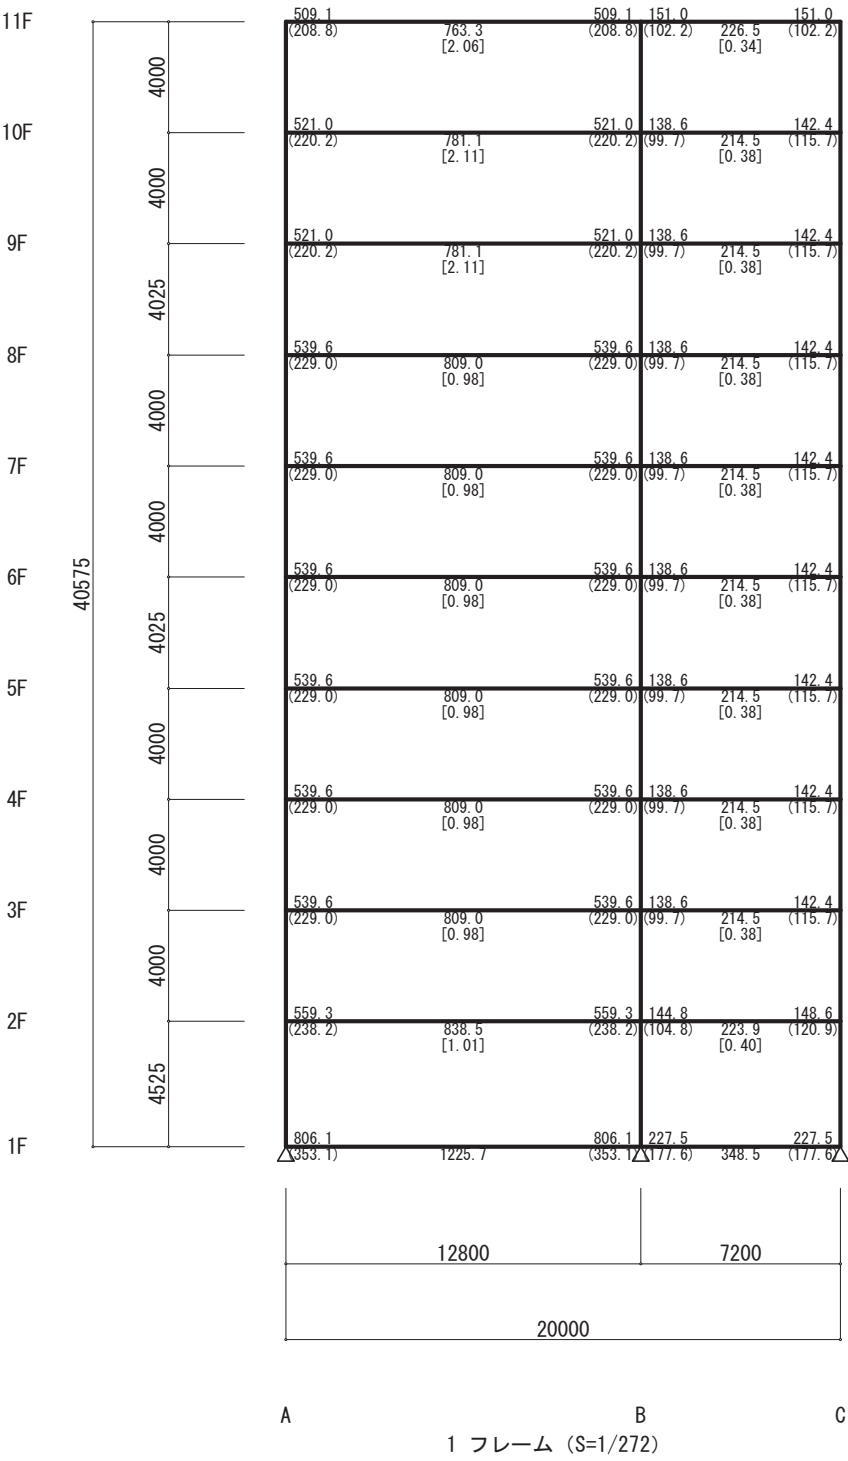


固定荷重+積載荷重

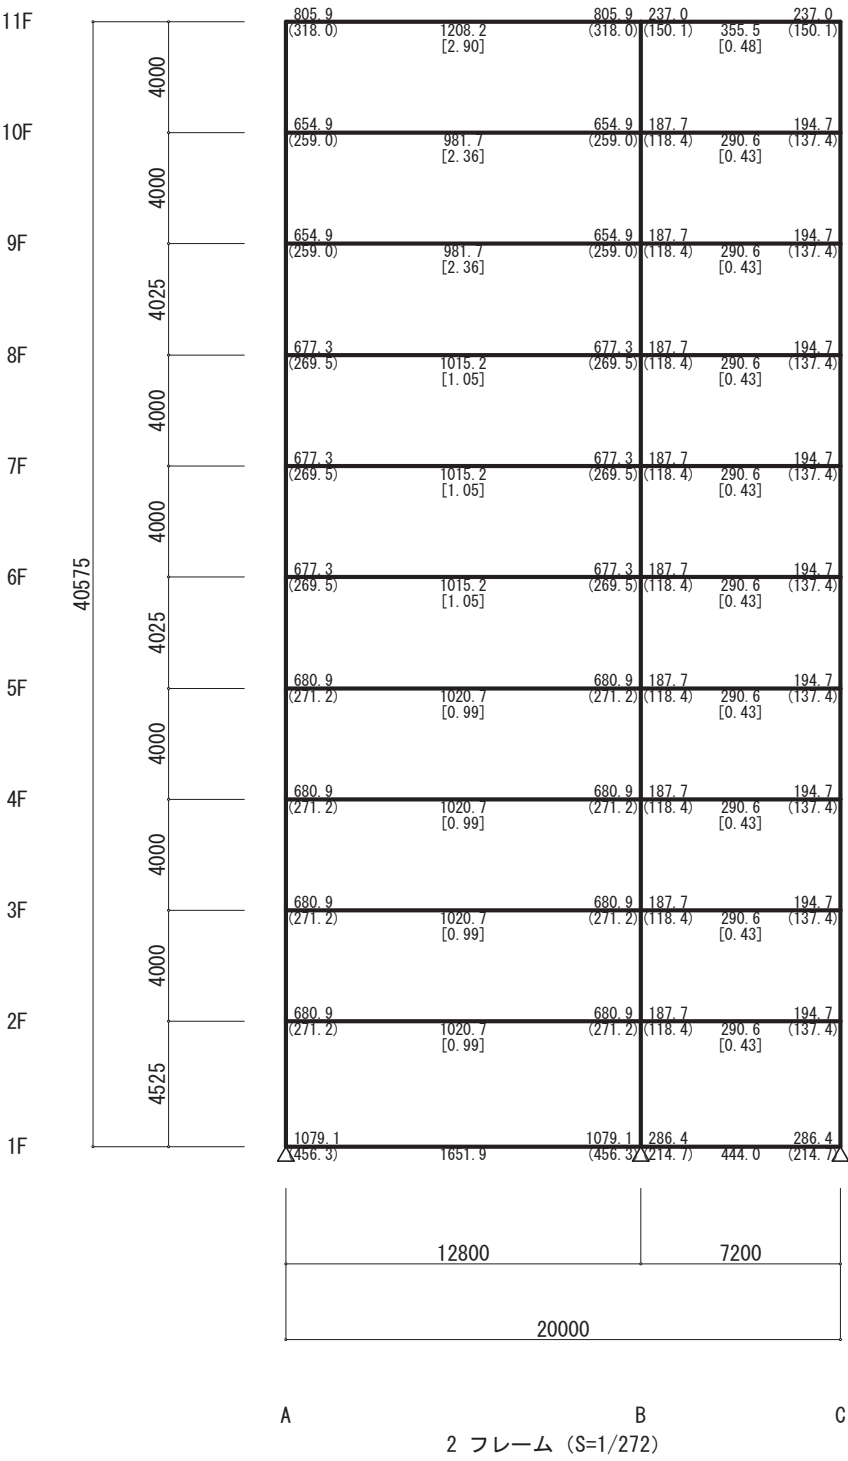


固定荷重+積載荷重

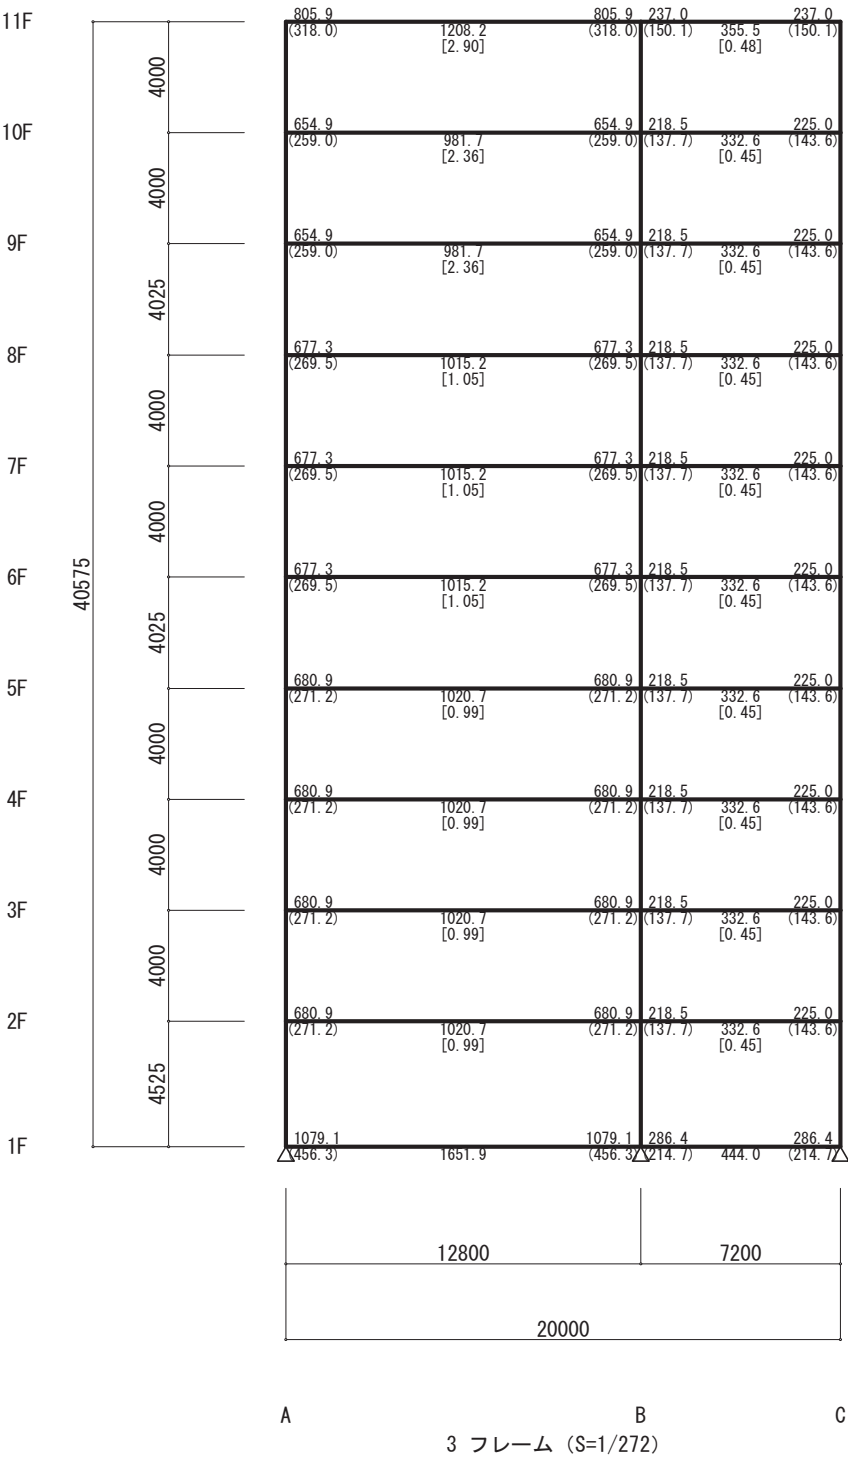


固定荷重+積載荷重

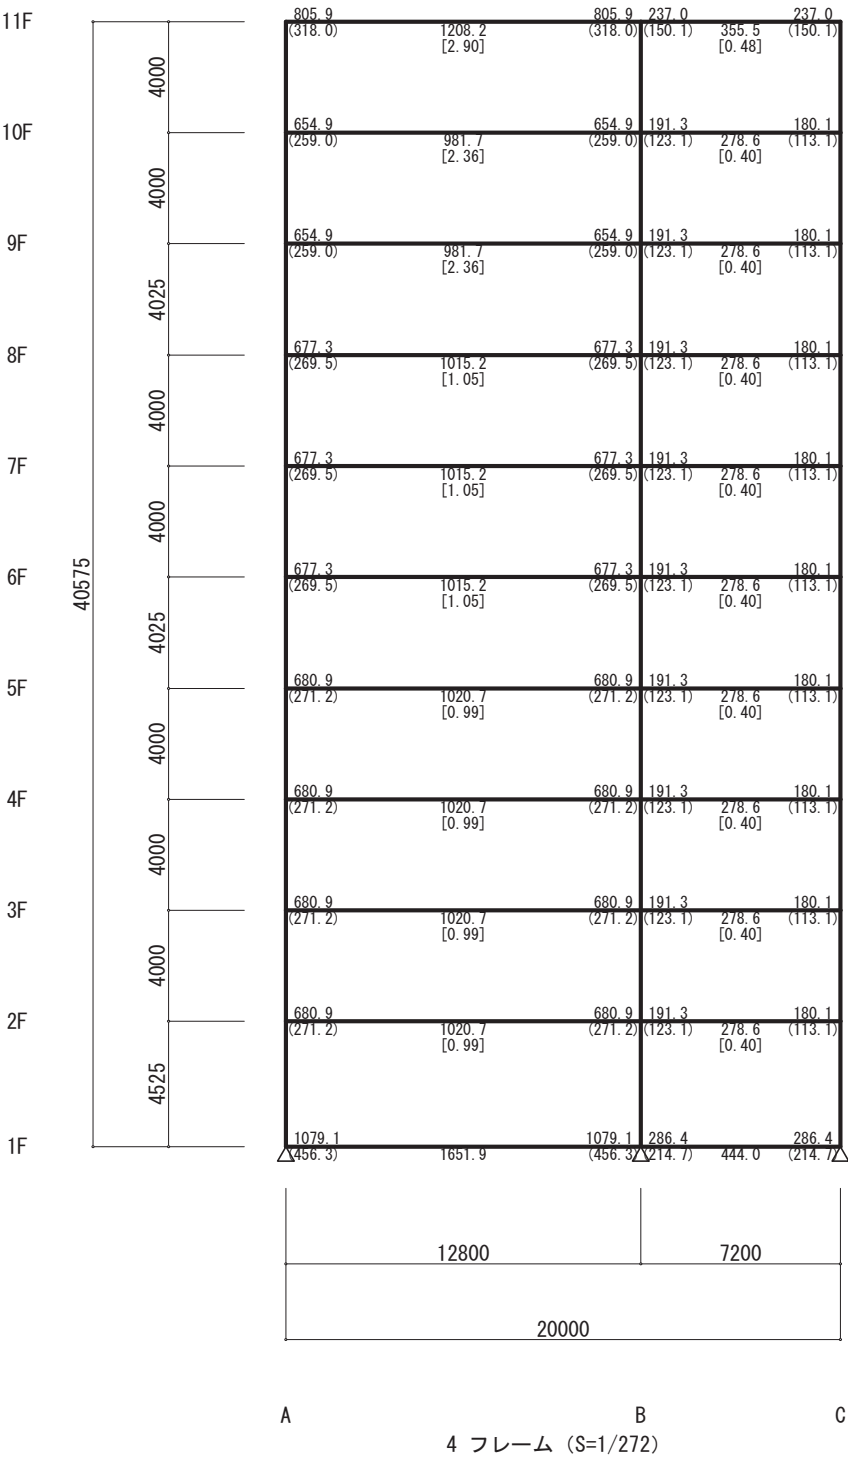

固定荷重+積載荷重

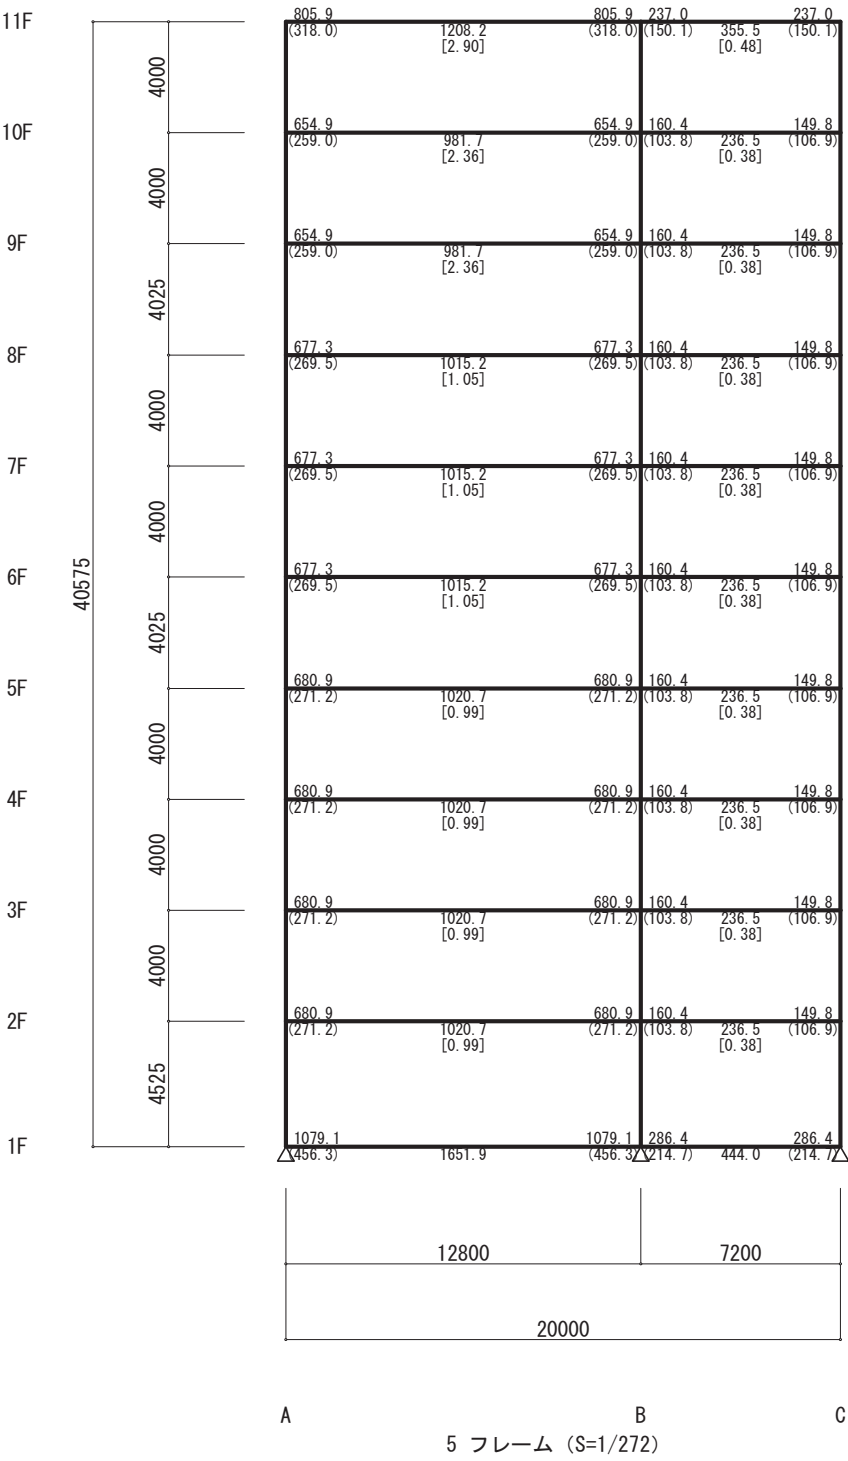

固定荷重＋積載荷重

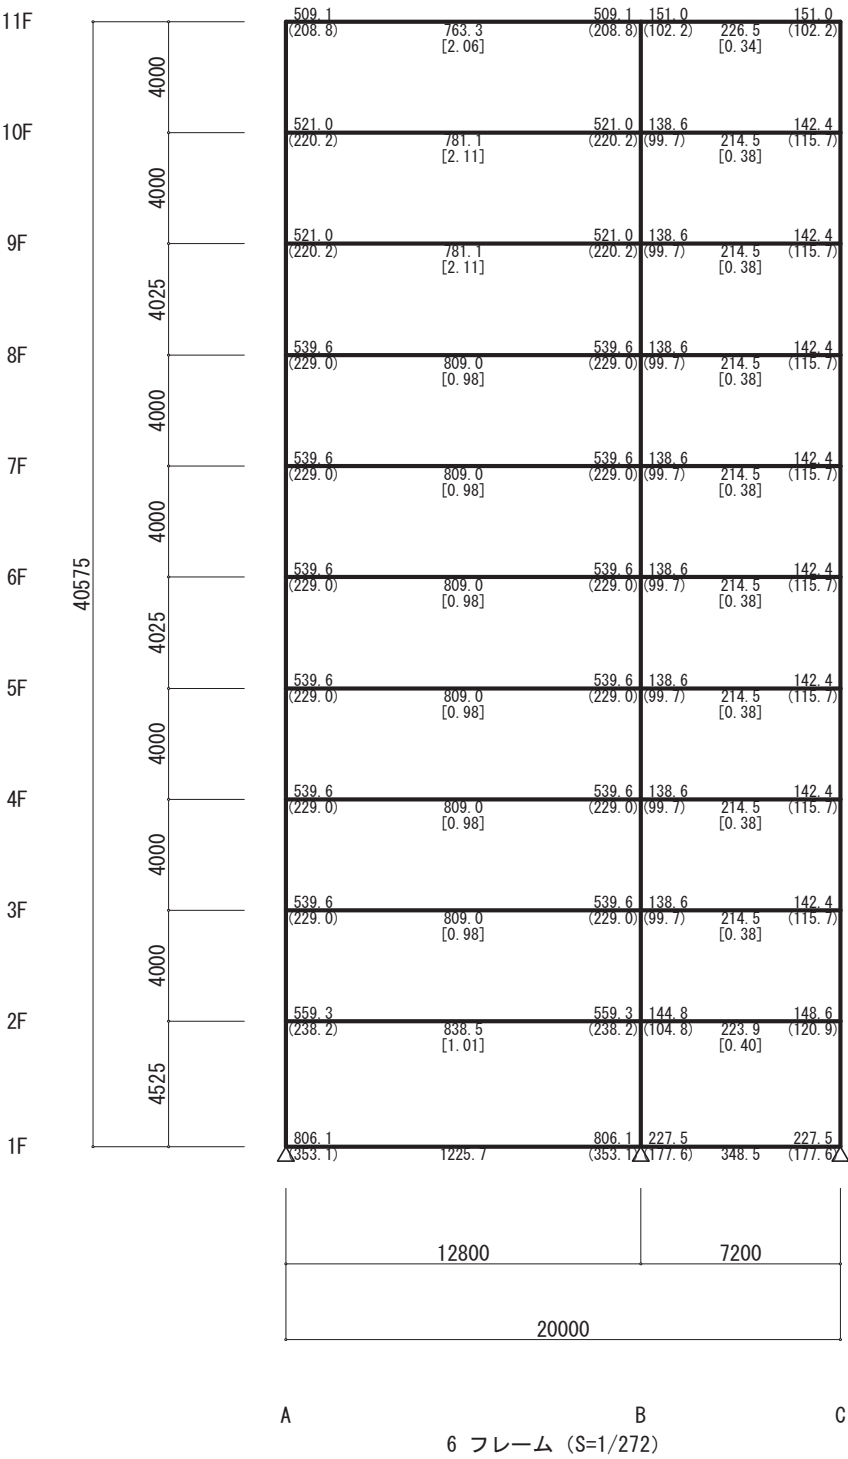

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
	2	3	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
	3	4	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
	4	5	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101
	5	6	71.2	71.2	107.4	58.9	58.9	0.0	0.0	0.101

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
9F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
8F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
7F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
6F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
5F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
4F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
	2	3	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	3	4	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	4	5	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	5	6	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
	2	3	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
	3	4	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
	4	5	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
	5	6	96.6	96.6	146.2	79.8	79.8	0.0	0.0	0.124
10F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
7F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
6F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
5F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
10F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
9F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
10F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
3F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
2F	A	B	680.9	680.9	1020.7	271.2	271.2	0.0	0.0	0.987
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	



A-1.2 節点重量



A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）


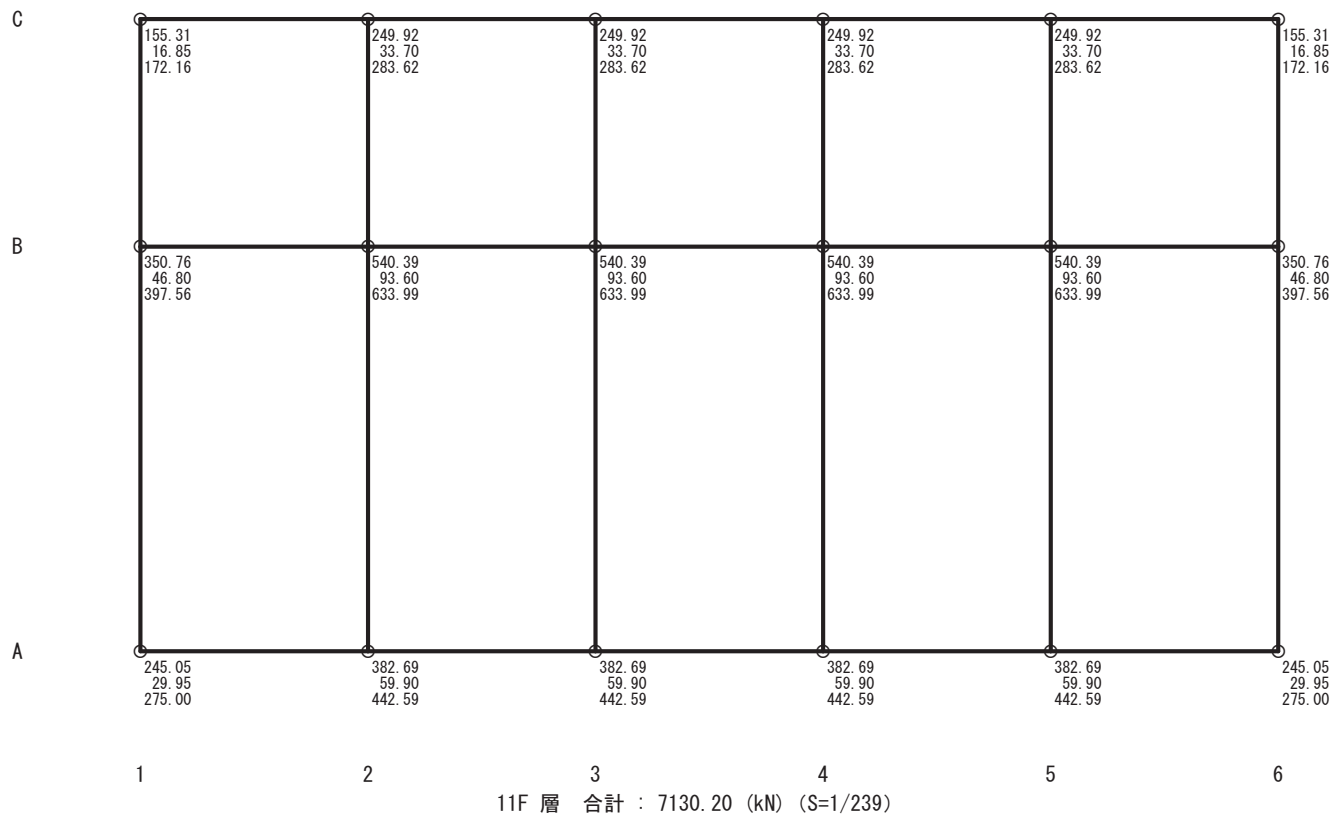


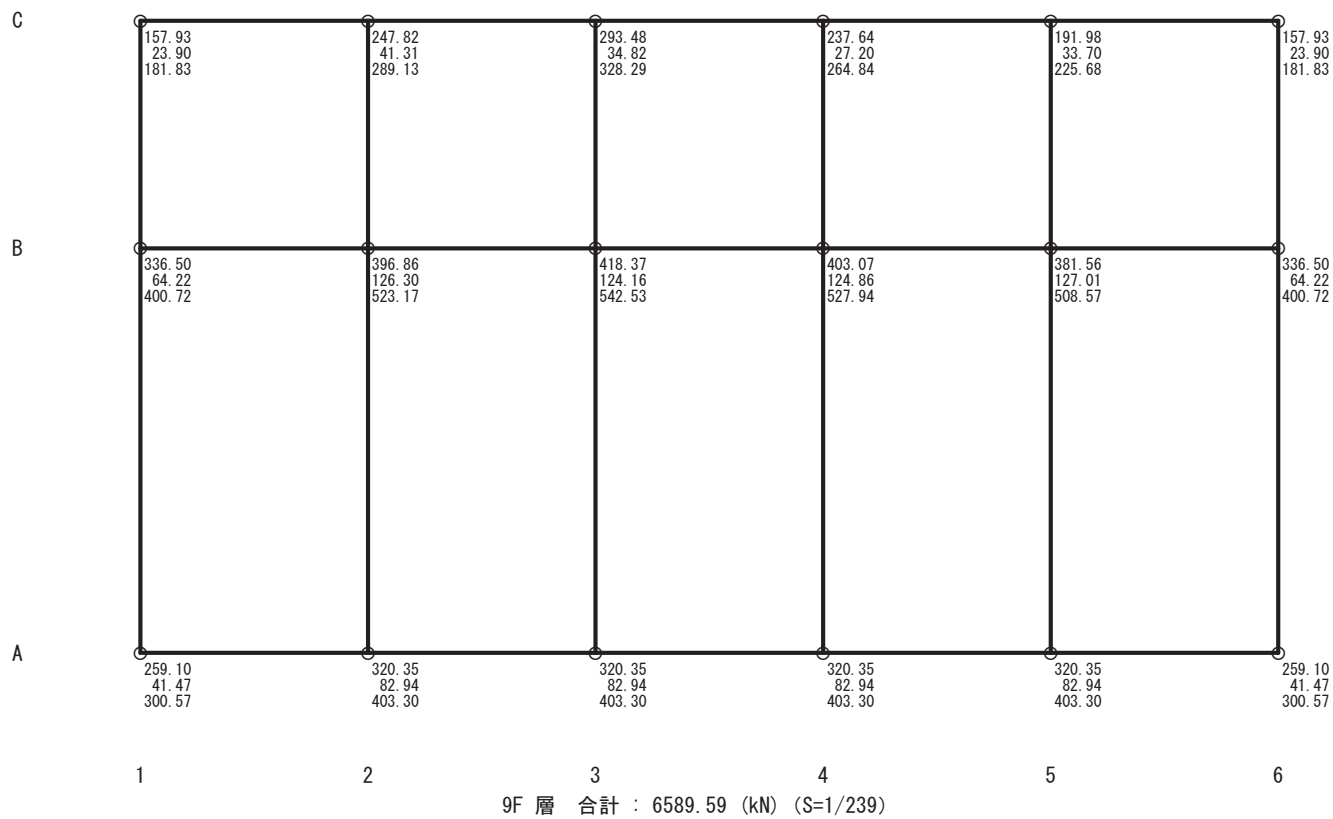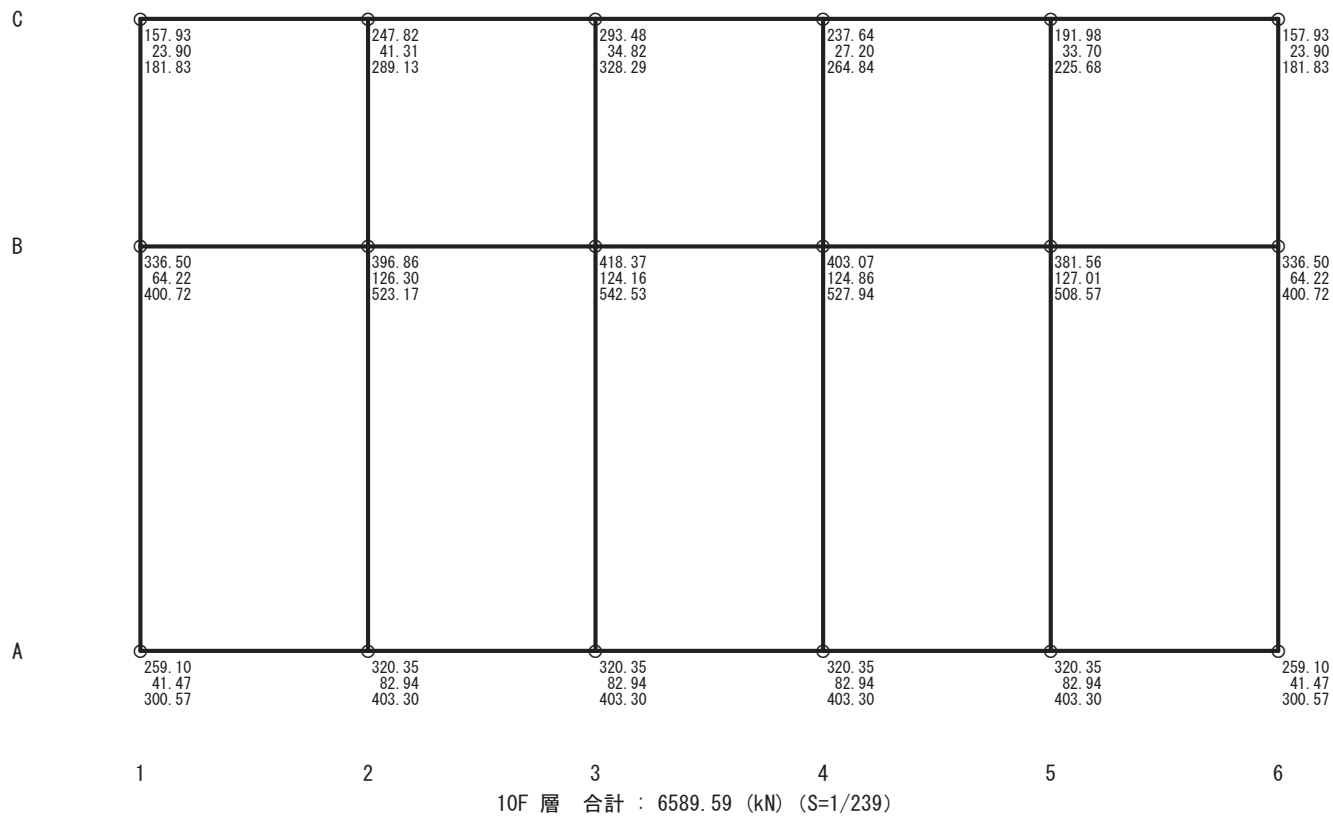

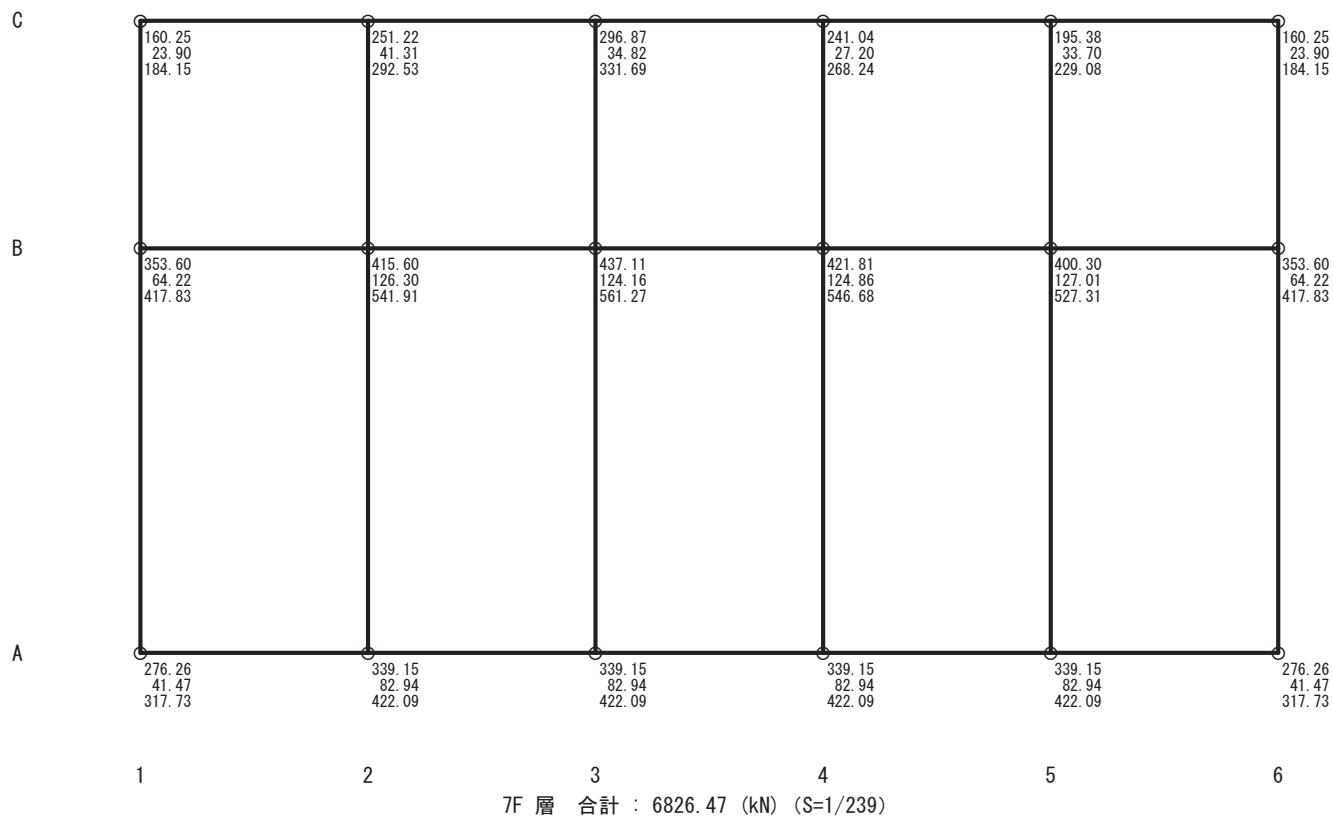
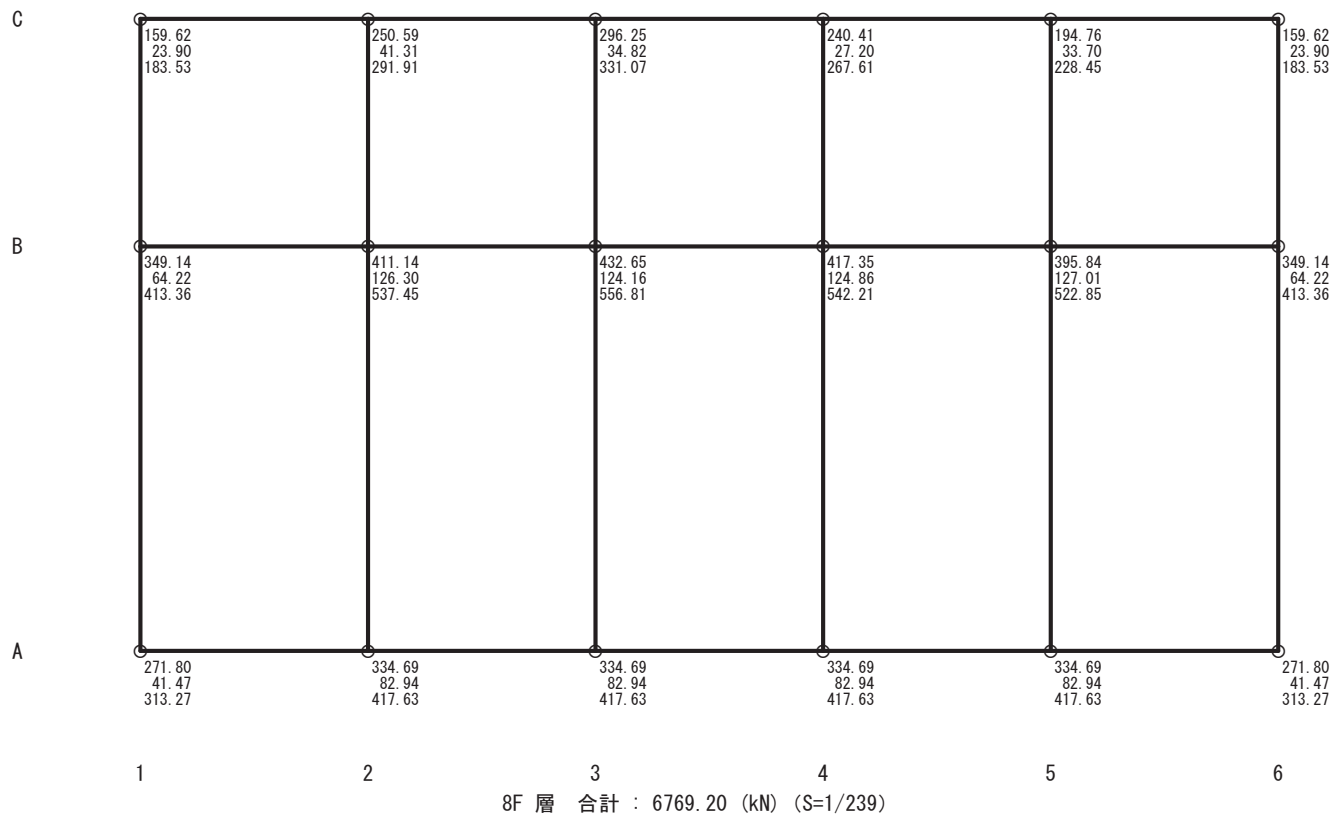


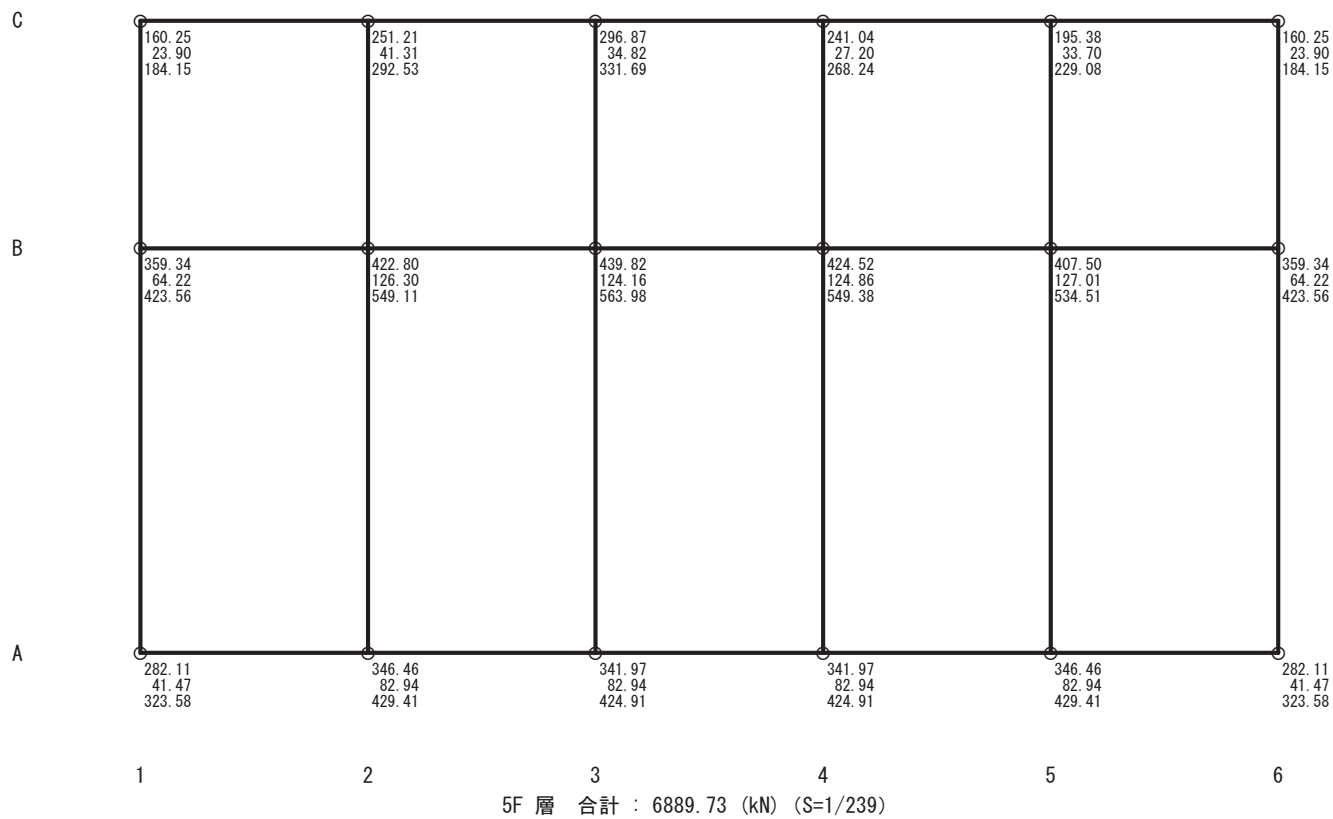
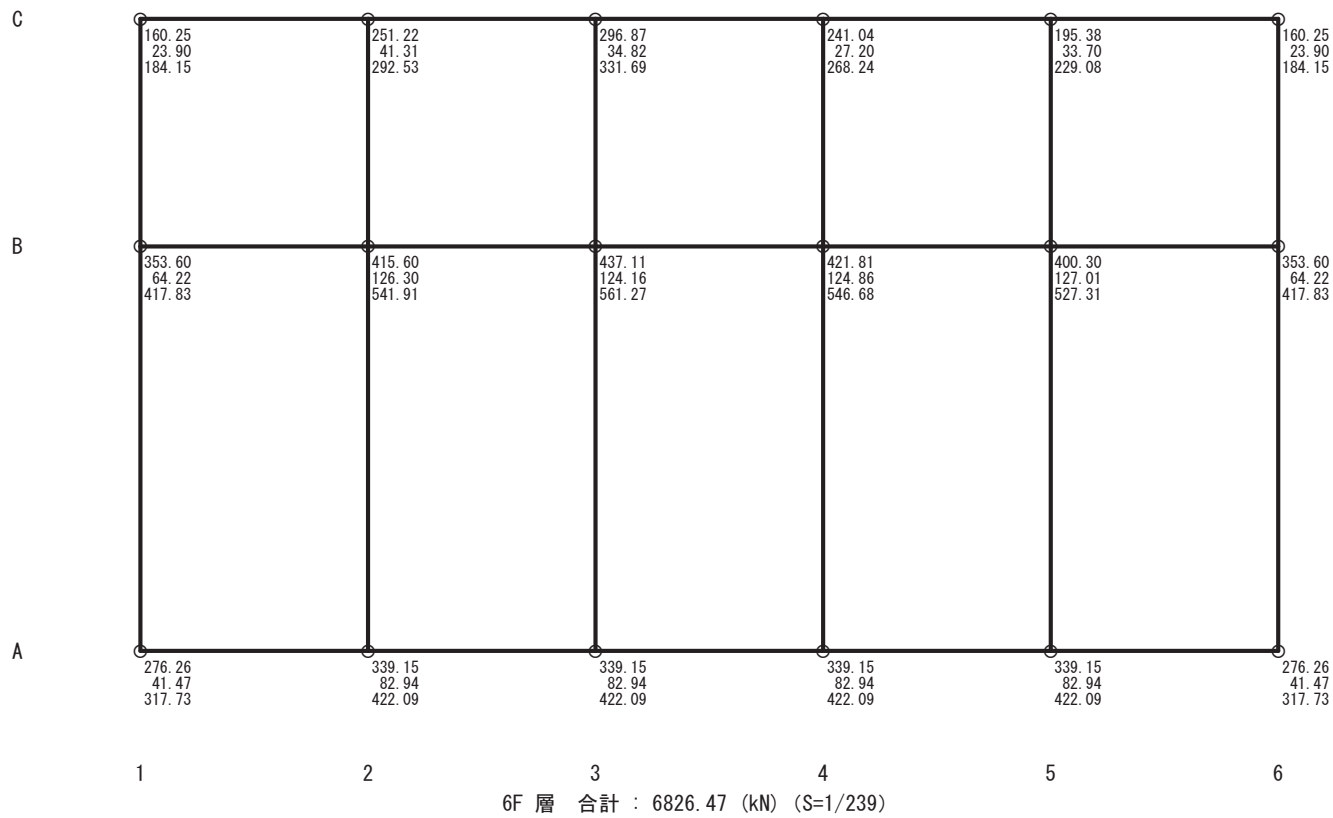


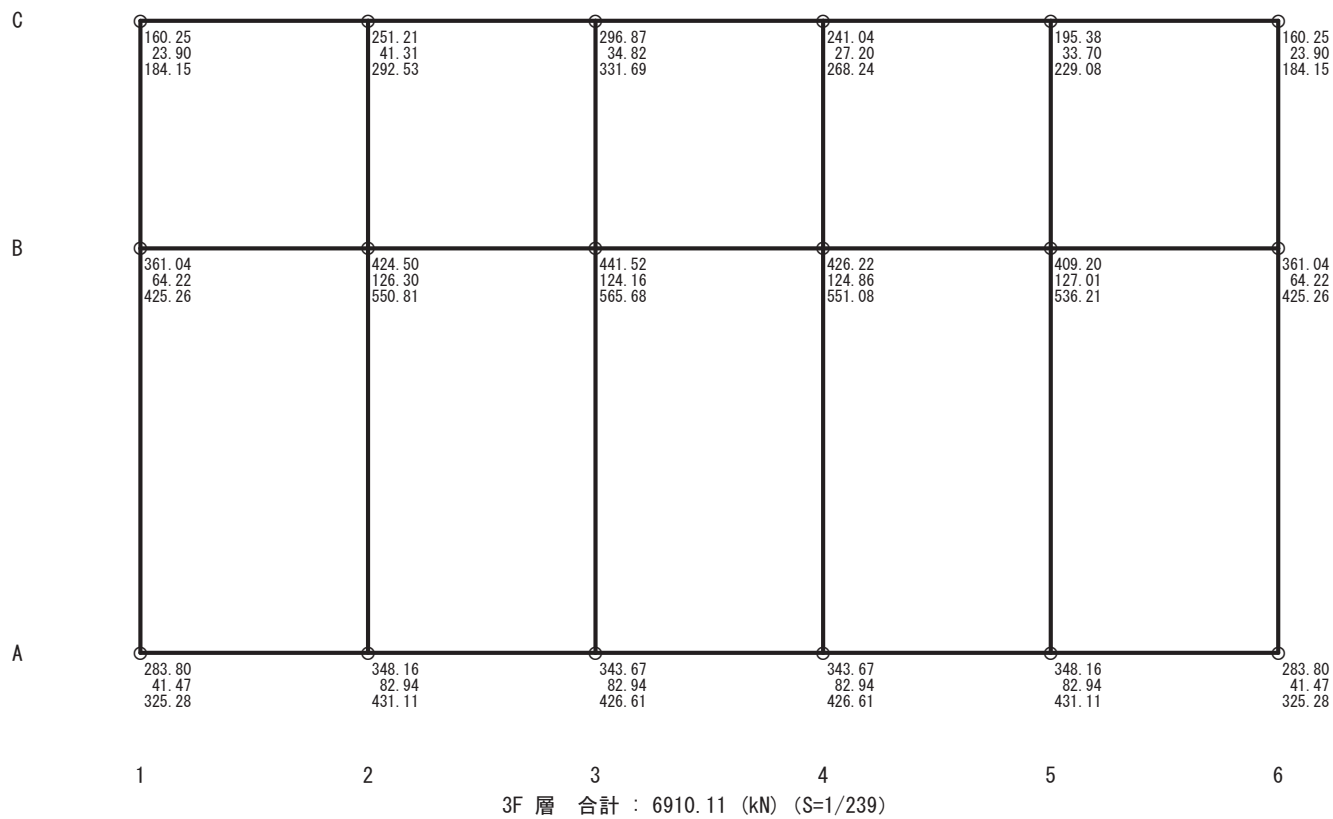
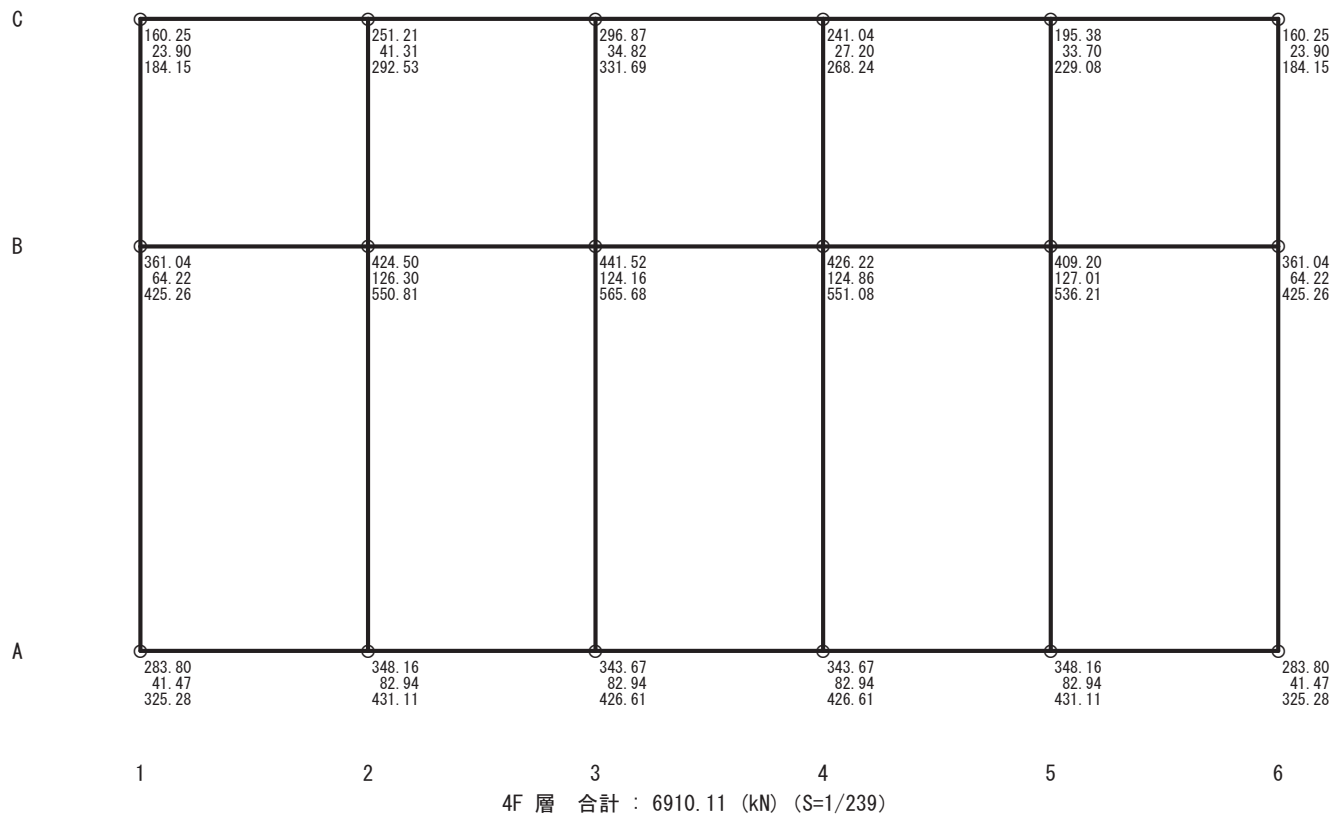


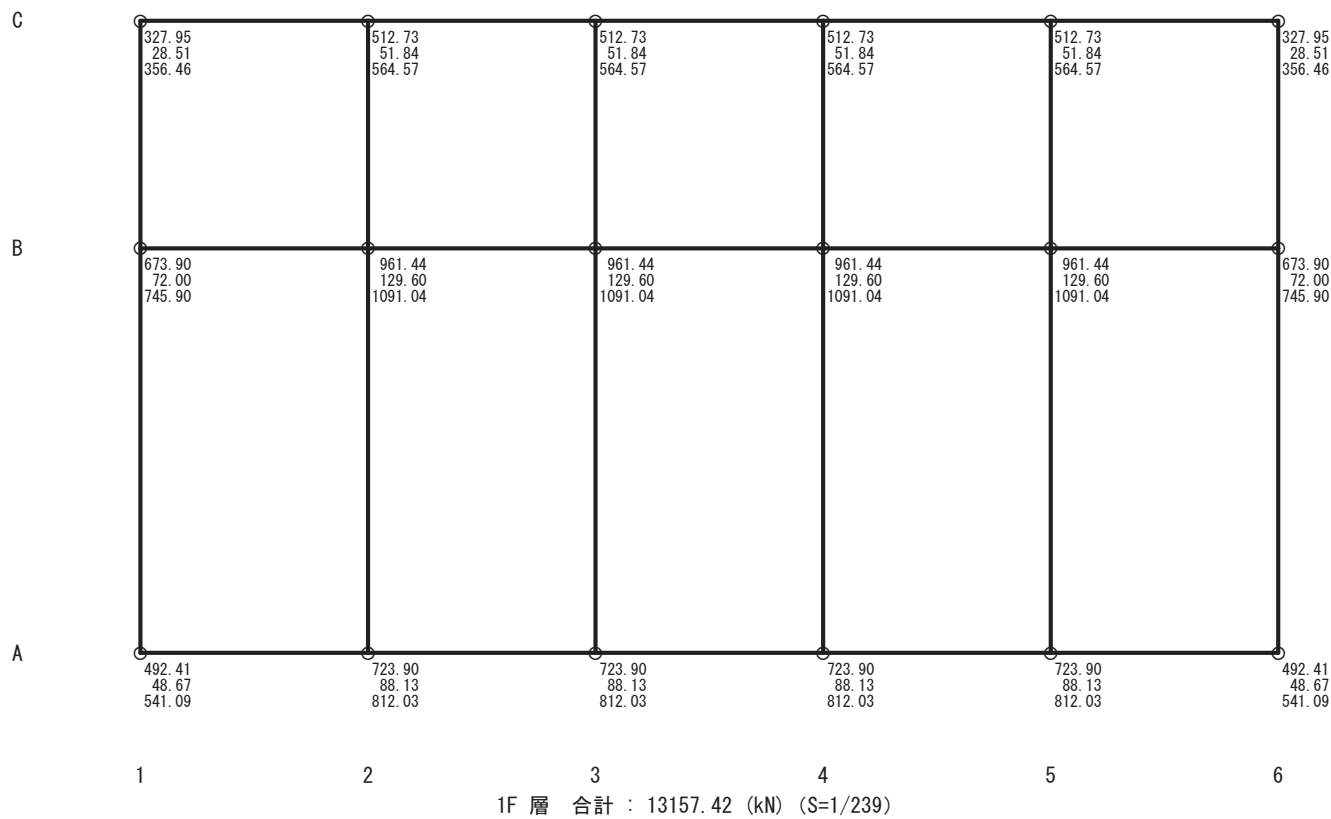
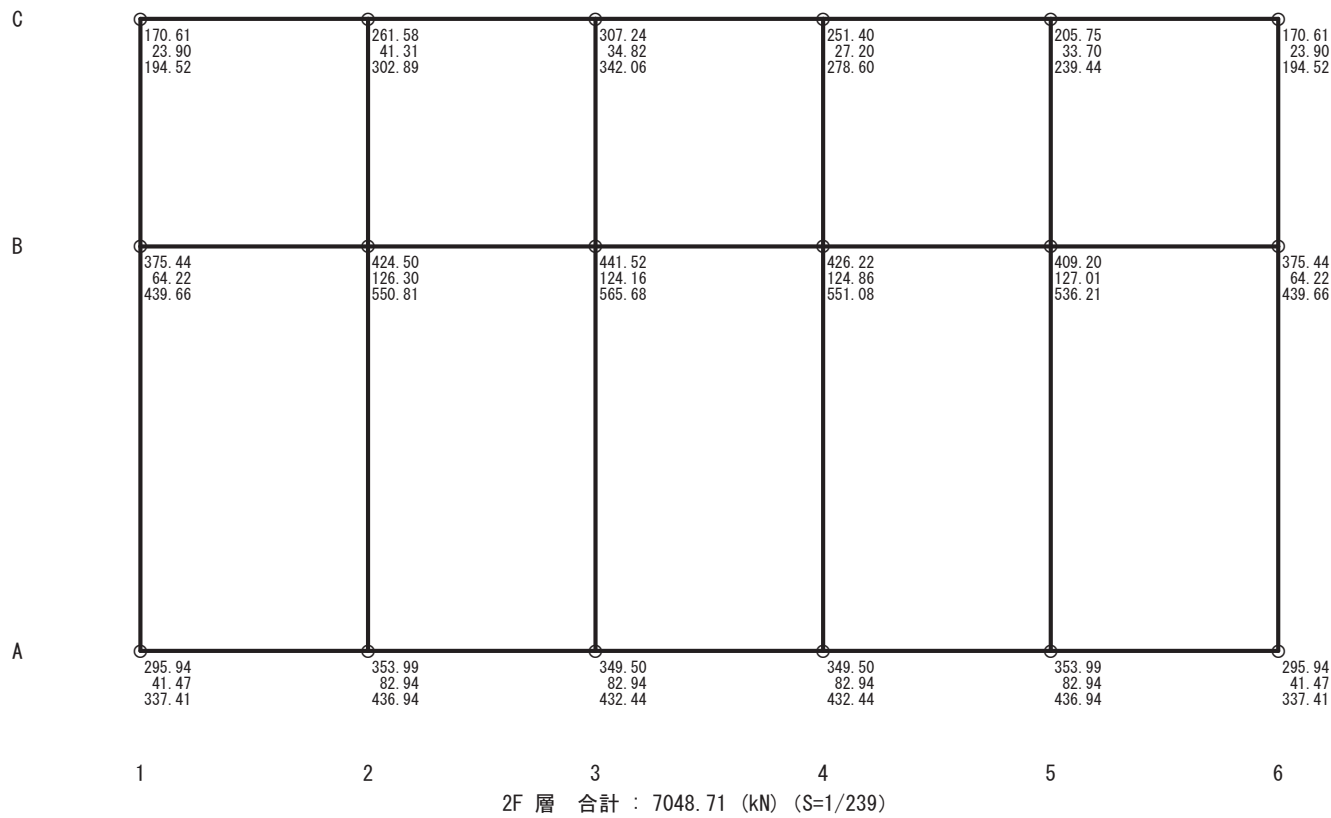




A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

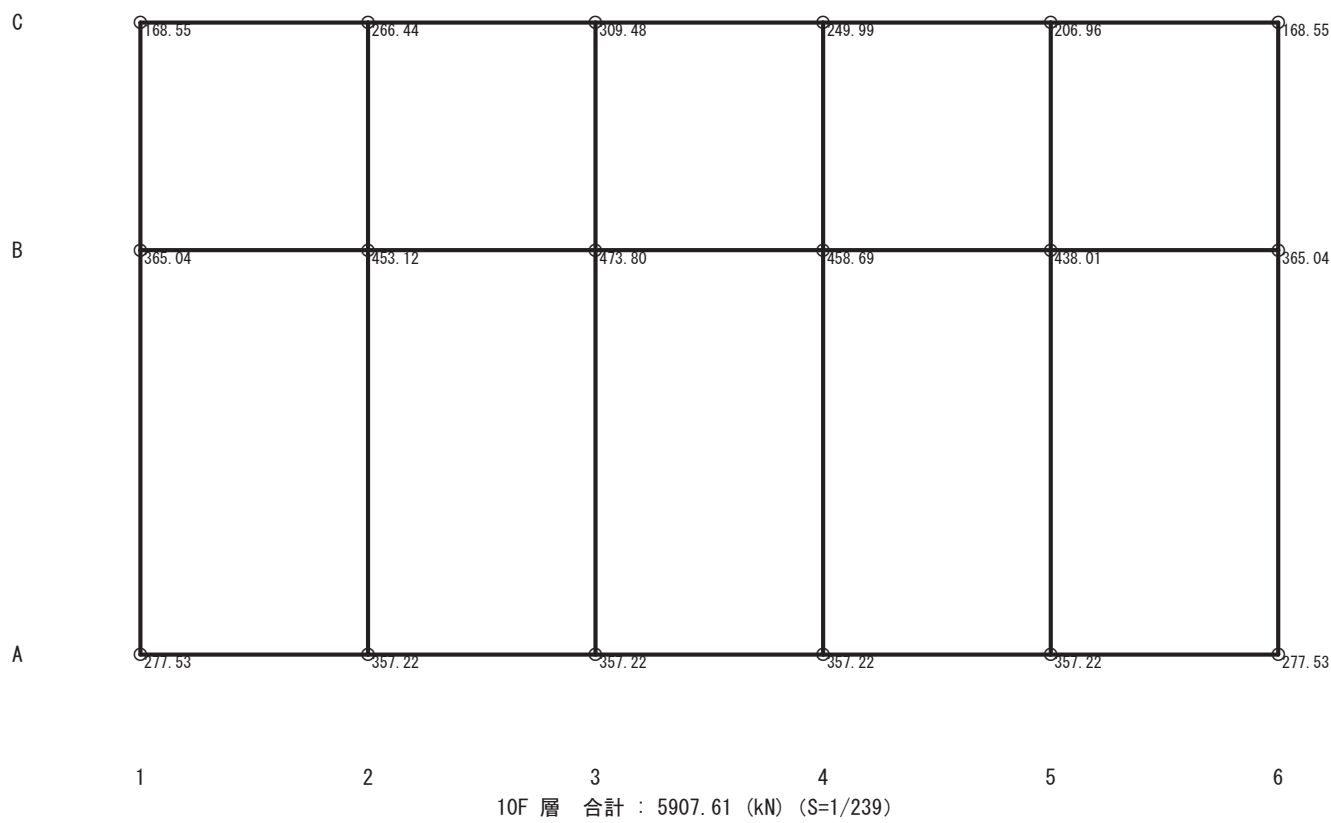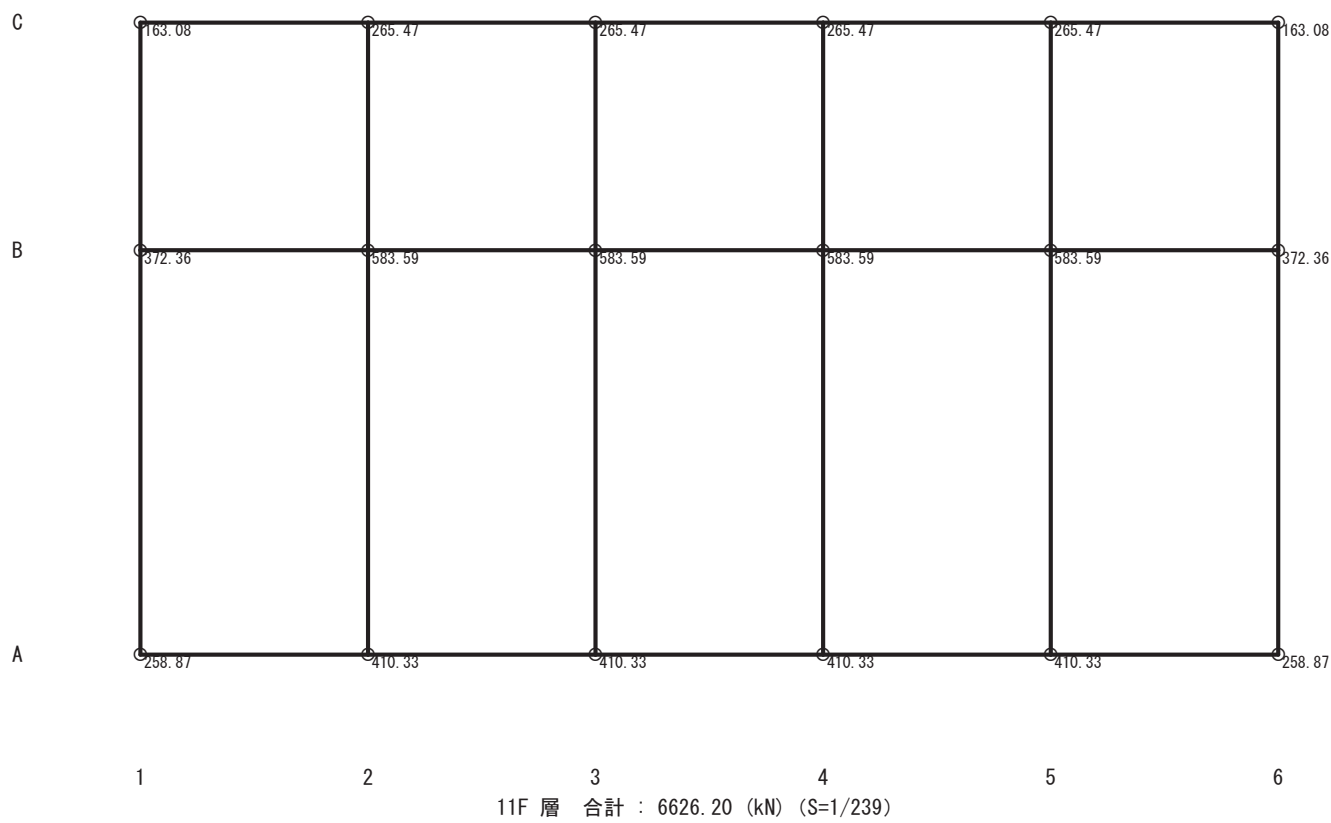


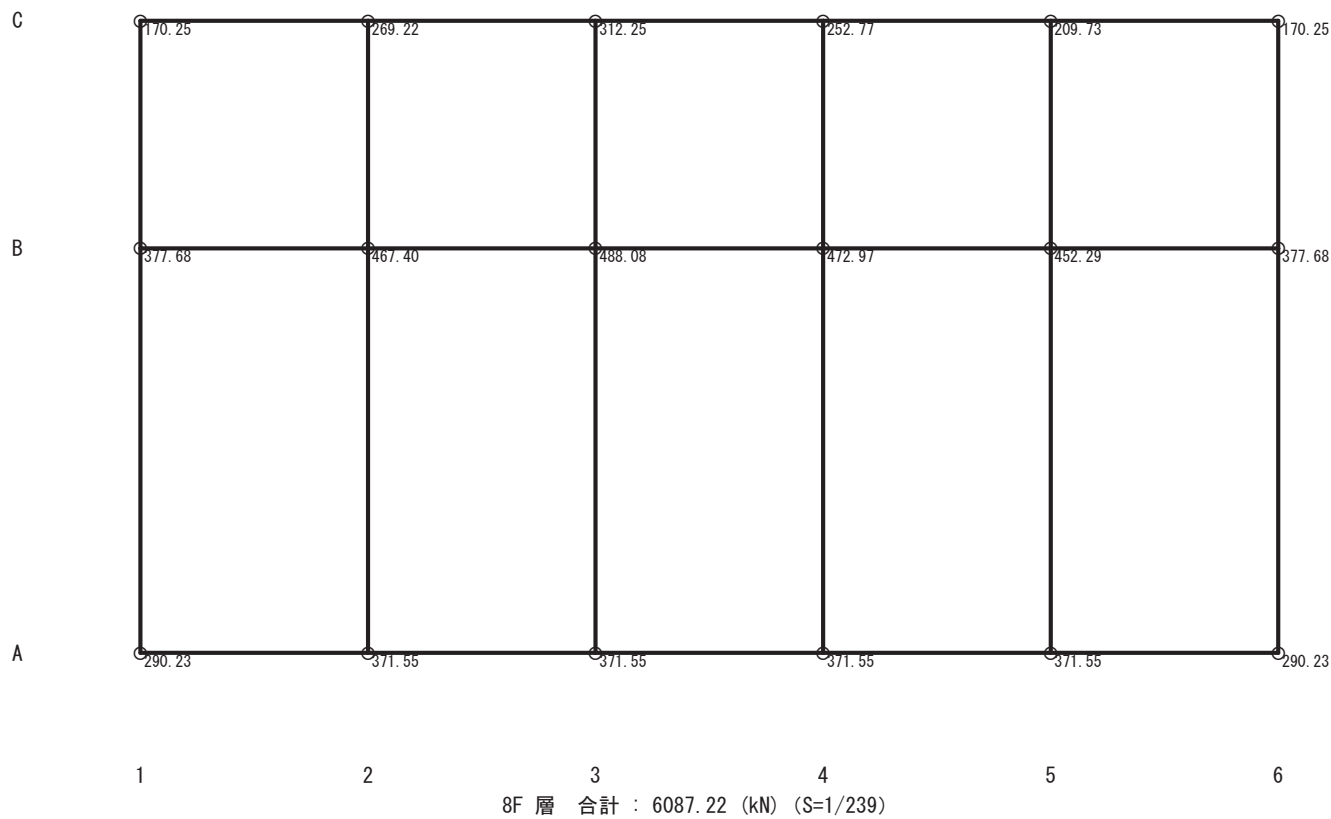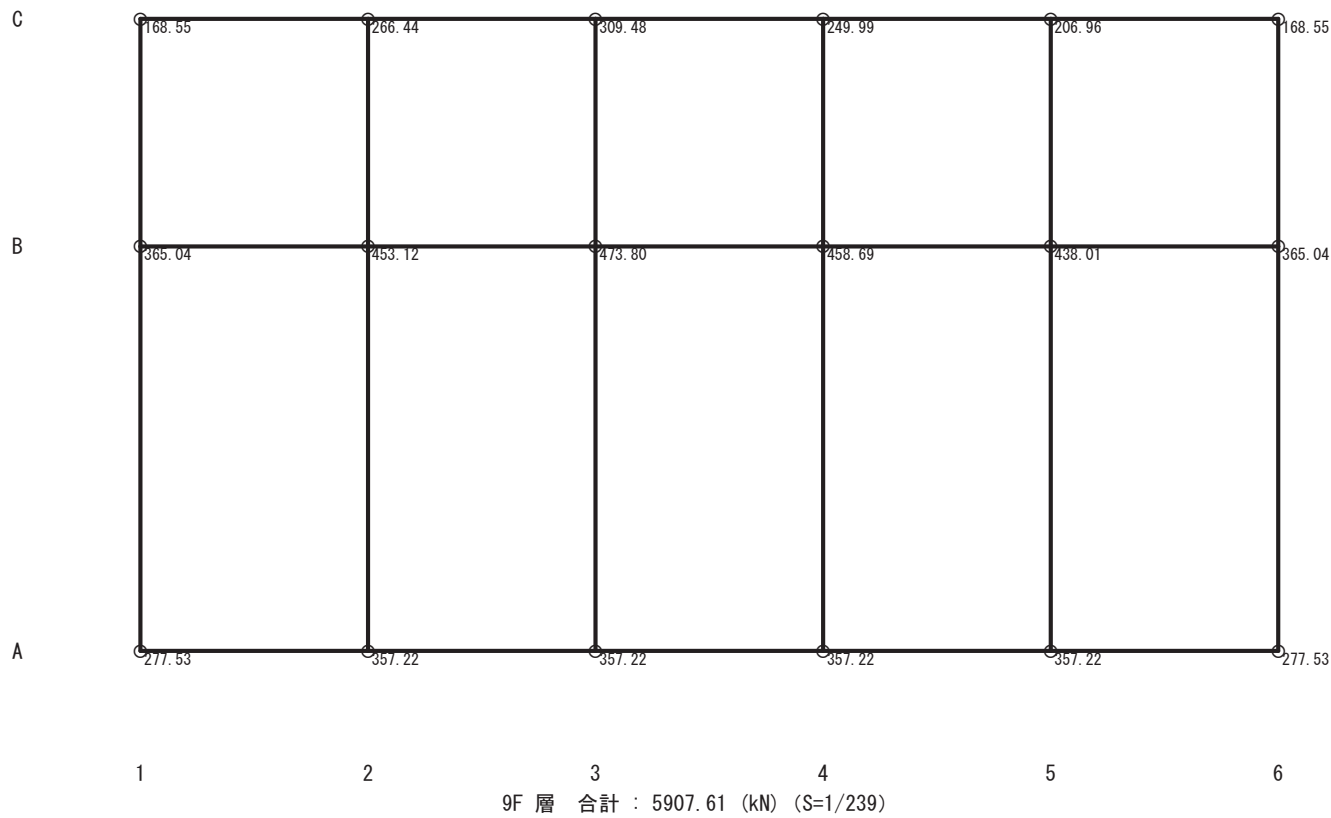

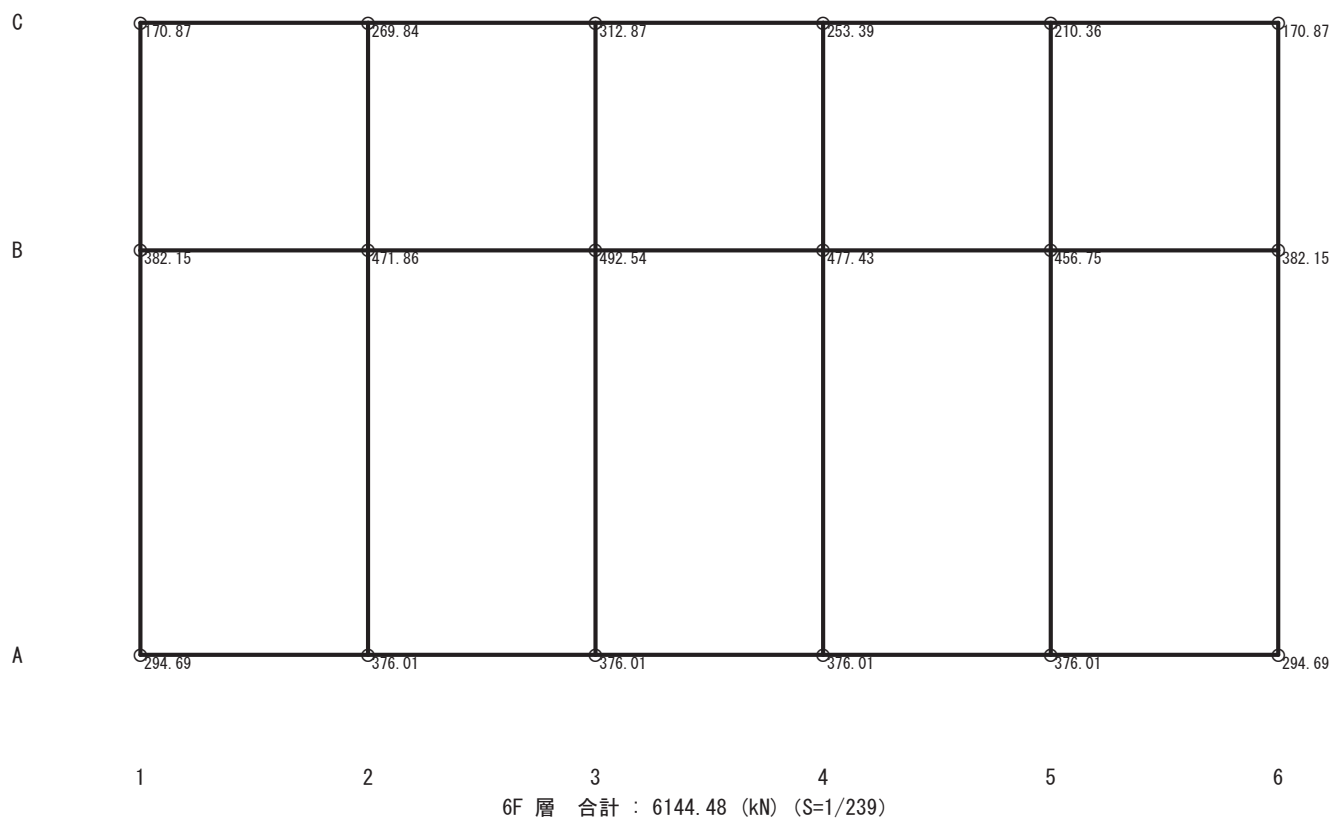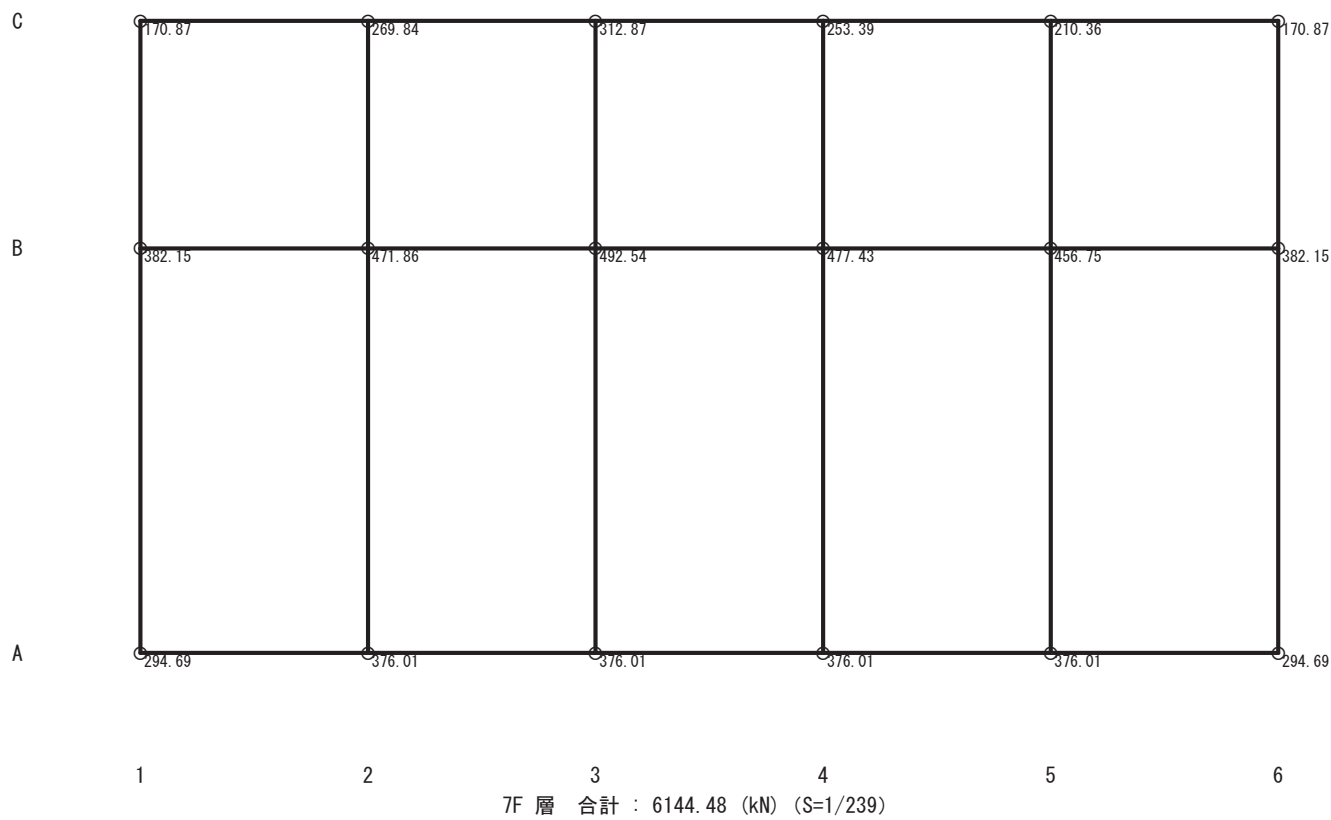

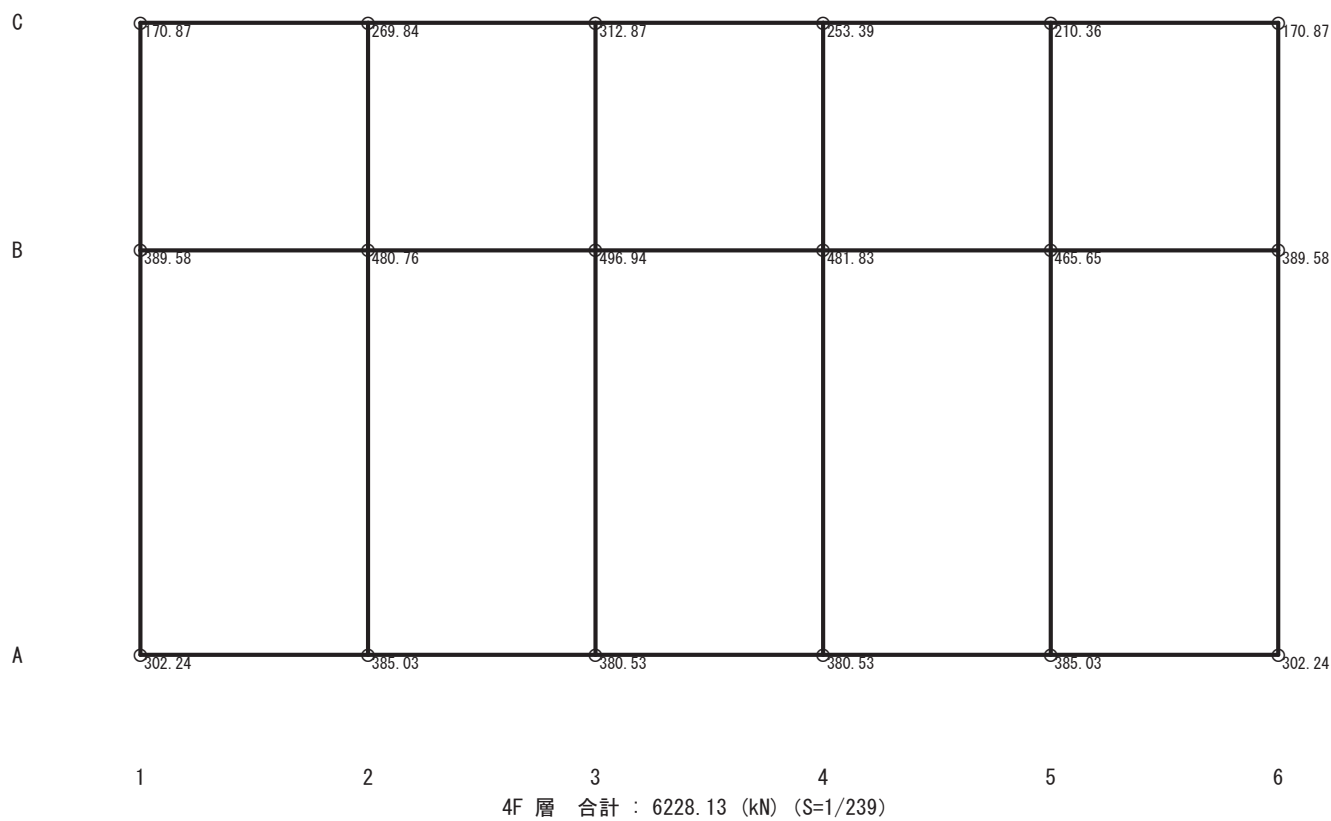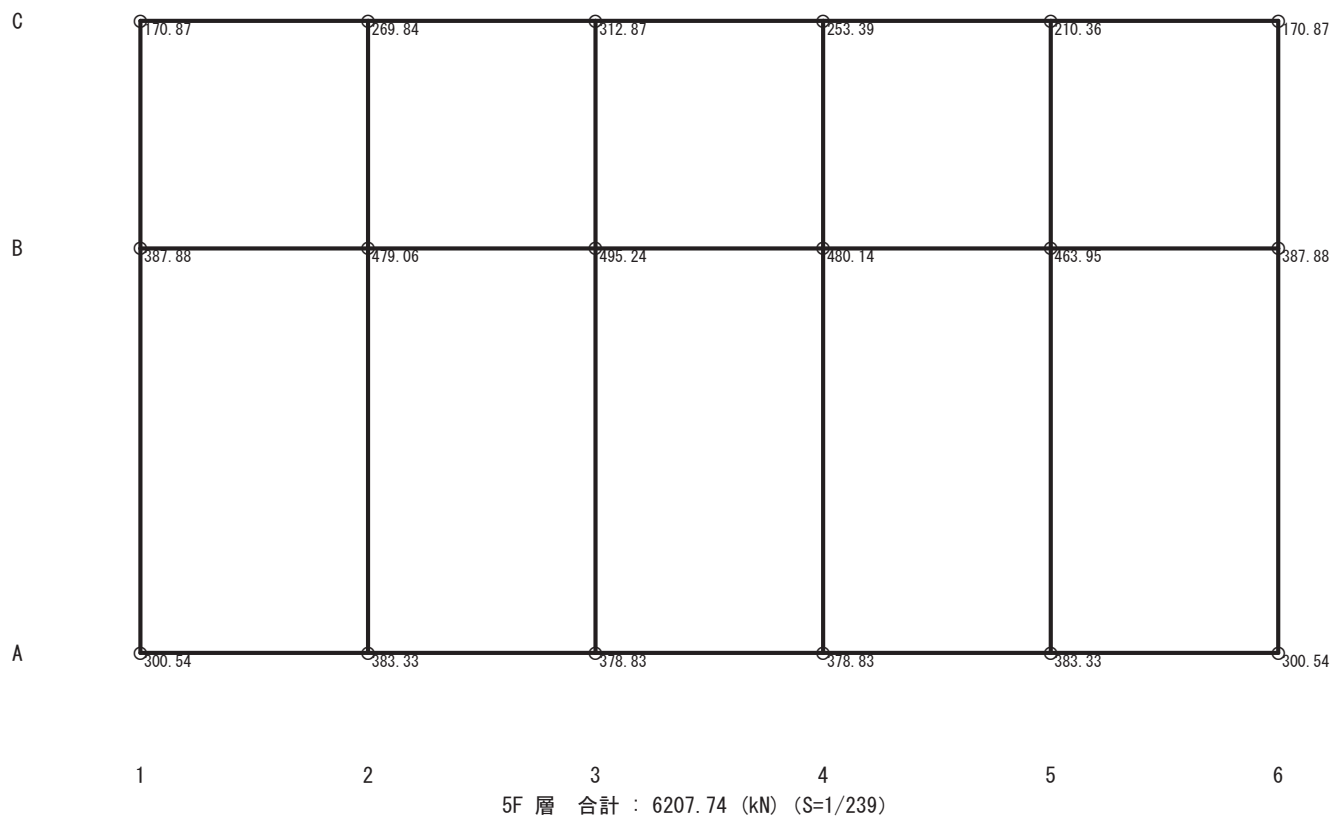

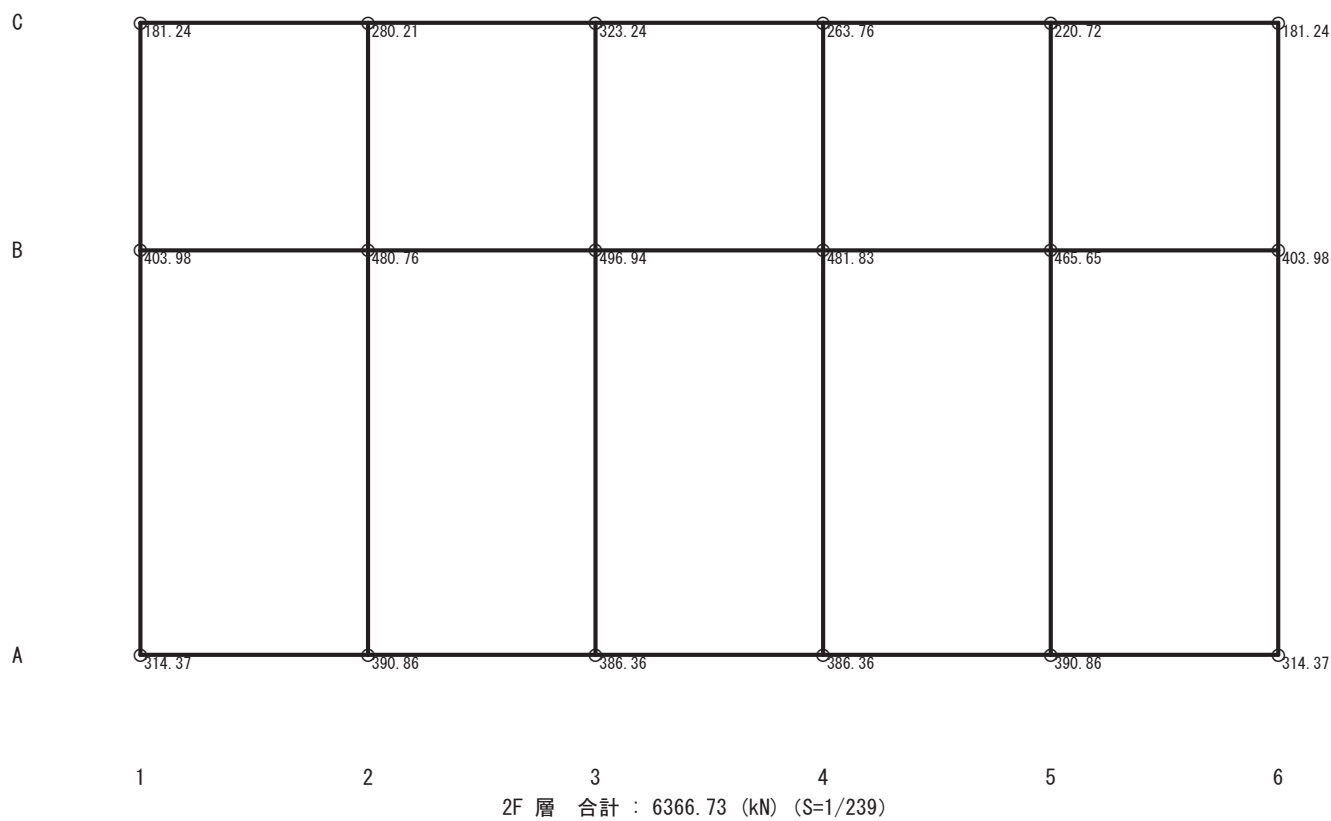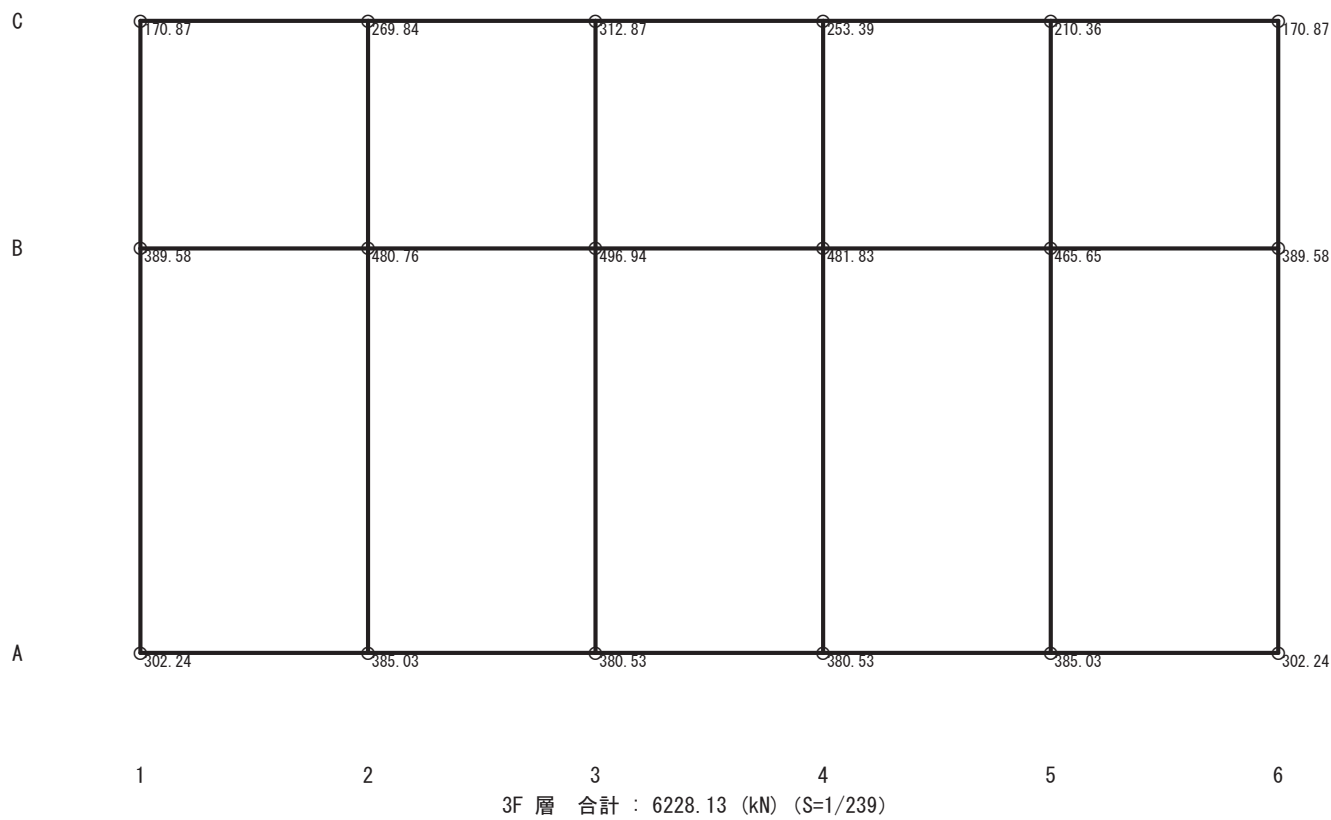

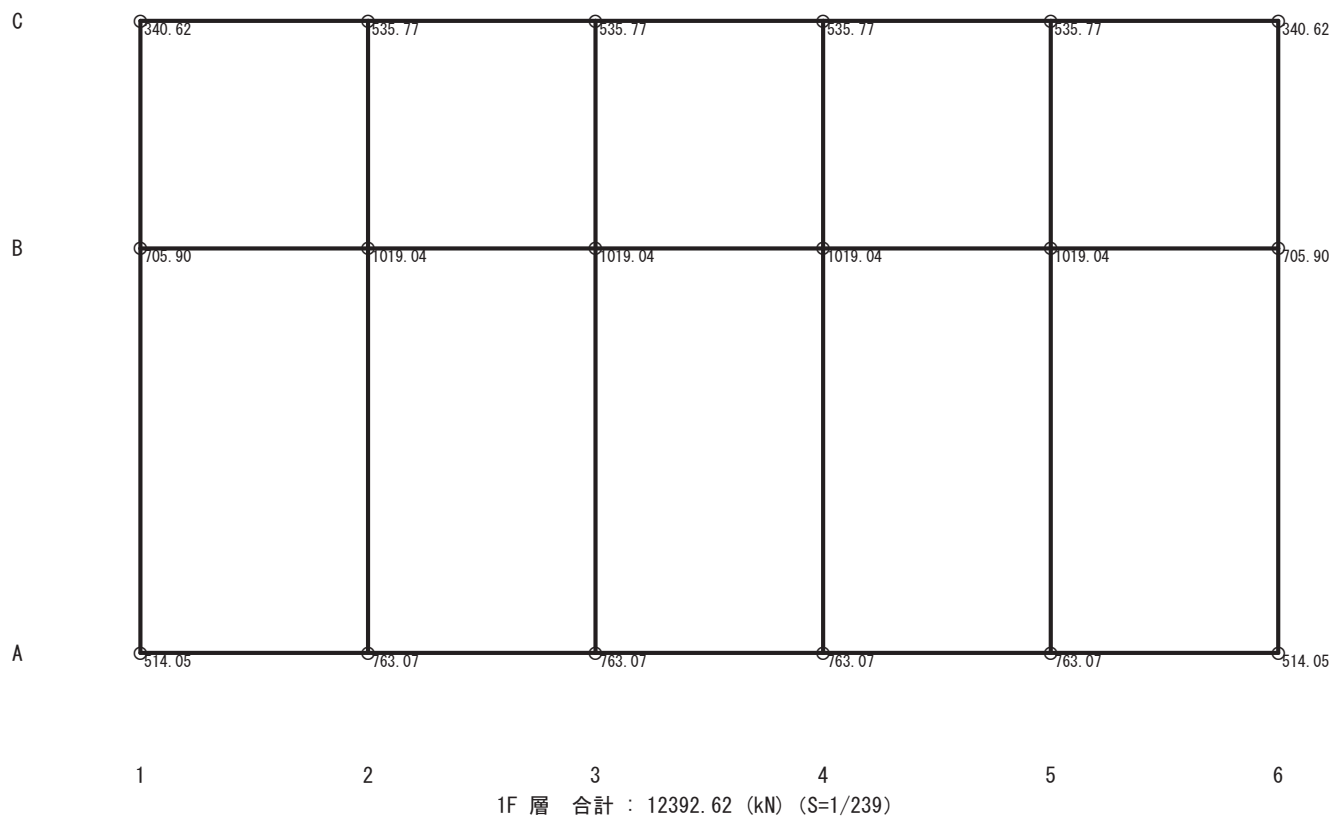

A-1. 3 層せん断力

A-1. 3. 1 地震力

- W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量

A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

$\sum W_i$: i 階より上部の重量

α_i : $\sum W_i / \sum W_1$

A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$

Q : (地上階) $\sum W_i \cdot C_i$
(塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$

P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

Q_i : i 階の地震層せん断力
() : i 階から控除された地震層せん断力

T : 1 次固有周期
 H_t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ
 H_s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

R_t : 振動特性係数

K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 F_L までの深さ (基礎の場合は、最下層)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)

Z : 地域係数 (入力値による)

U : 用途係数 (入力値による)

雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

(kN)

(m^2)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

$(秒)$

(m)

(m)

(kN)

(m)

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ(h) : 40.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) $\alpha : 1.00$
 $T = h(0.02+0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02+0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.600 R_t (固有周期からの計算値) = 0.800 ($T = 1.200$)、 R_t (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
10F	A	2159.1	6626.2	0.107	2.538	0.406		2690.9	0.0	2690.9
	B	3079.1								
	C	1388.1								
	sum	6626.2								
	W_i/A	9.20								
9F	A	1983.9	12533.8	0.203	2.053	0.329		4117.6	0.0	4117.6
	B	2553.7								
	C	1370.0								
	sum	5907.6								
	W_i/A	8.21								
8F	A	1983.9	18441.4	0.298	1.800	0.288		5310.9	0.0	5310.9
	B	2553.7								
	C	1370.0								
	sum	5907.6								
	W_i/A	8.21								
7F	A	2066.7	24528.6	0.397	1.622	0.259		6363.9	0.0	6363.9
	B	2636.1								
	C	1384.5								
	sum	6087.2								
	W_i/A	8.45								
6F	A	2093.4	30673.1	0.496	1.482	0.237		7273.8	0.0	7273.8
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	W_i/A	8.53								
5F	A	2093.4	36817.6	0.595	1.366	0.219		8044.7	0.0	8044.7
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	W_i/A	8.53								
4F	A	2125.4	43025.4	0.696	1.263	0.202		8691.7	0.0	8691.7
	B	2694.2								
	C	1388.2								
	sum	6207.7								
	W_i/A	8.62								
3F	A	2135.6	49253.5	0.796	1.169	0.187		9213.6	0.0	9213.6
	B	2704.3								
	C	1388.2								
	sum	6228.1								
	W_i/A	8.65								
2F	A	2135.6	55481.6	0.897	1.083	0.173		9612.4	0.0	9612.4
	B	2704.3								
	C	1388.2								
	sum	6228.1								
	W_i/A	8.65								
1F	A	2183.2	61848.3	1.000	1.000	0.160		9895.7	0.0	9895.7
	B	2733.1								
	C	1450.4								
	sum	6366.7								
	W_i/A	8.84								
基礎	A	4080.4	74240.9		$K=0.1000$ ($H=0.00$)		1239.262	11135.0	0.0	11135.0
	B	5488.0								
	C	2824.3								
	sum	12392.6								
	W_i/A	17.21								

< X方向 (負加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000a) 1次固有周期 (T) の算出建築物の高さ (h) : 40.000 (m)

a) 1次固有周期 (T) の算出

鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00

$$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200 \text{ (秒)}$$

b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rt の下限値 = 0.600

Rt (固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	A	2159.1	6626.2	0.107	2.538	0.406		2690.9	0.0	2690.9
	B	3079.1								
	C	1388.1								
	sum	6626.2								
	Wi/A	9.20								
9F	A	1983.9	12533.8	0.203	2.053	0.329		4117.6	0.0	4117.6
	B	2553.7								
	C	1370.0								
	sum	5907.6								
	Wi/A	8.21								
8F	A	1983.9	18441.4	0.298	1.800	0.288		5310.9	0.0	5310.9
	B	2553.7								
	C	1370.0								
	sum	5907.6								
	Wi/A	8.21								
7F	A	2066.7	24528.6	0.397	1.622	0.259		6363.9	0.0	6363.9
	B	2636.1								
	C	1384.5								
	sum	6087.2								
	Wi/A	8.45								
6F	A	2093.4	30673.1	0.496	1.482	0.237		7273.8	0.0	7273.8
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
5F	A	2093.4	36817.6	0.595	1.366	0.219		8044.7	0.0	8044.7
	B	2662.9								
	C	1388.2								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
4F	A	2125.4	43025.4	0.696	1.263	0.202		8691.7	0.0	8691.7
	B	2694.2								
	C	1388.2								
	sum	6207.7								
	Wi/A	8.62								
3F	A	2135.6	49253.5	0.796	1.169	0.187		9213.6	0.0	9213.6
	B	2704.3								
	C	1388.2								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
2F	A	2135.6	55481.6	0.897	1.083	0.173		9612.4	0.0	9612.4
	B	2704.3								
	C	1388.2								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
1F	A	2183.2	61848.3	1.000	1.000	0.160		9895.7	0.0	9895.7
	B	2733.1								
	C	1450.4								
	sum	6366.7								
	Wi/A	8.84								
基礎	A	4080.4	74240.9		K=0.1000 (H=0.00)		1239.262	11135.0	0.0	11135.0
	B	5488.0								
	C	2824.3								
	sum	12392.6								
	Wi/A	17.21								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 40.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.600

R_t (固有周期からの計算値) = 0.800 ($T = 1.200$)、 R_t (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	794.3	6626.2	0.107	2.538	0.406		2690.9	0.0	2690.9
	2	1259.4								
	3	1259.4								
	4	1259.4								
	5	1259.4								
	6	794.3								
	sum	6626.2								
	Wi/A	9.20								
9F	1	811.1	12533.8	0.203	2.053	0.329		4117.6	0.0	4117.6
	2	1076.8								
	3	1140.5								
	4	1065.9								
	5	1002.2								
	6	811.1								
	sum	5907.6								
	Wi/A	8.21								
8F	1	811.1	18441.4	0.298	1.800	0.288		5310.9	0.0	5310.9
	2	1076.8								
	3	1140.5								
	4	1065.9								
	5	1002.2								
	6	811.1								
	sum	5907.6								
	Wi/A	8.21								
7F	1	838.2	24528.6	0.397	1.622	0.259		6363.9	0.0	6363.9
	2	1108.2								
	3	1171.9								
	4	1097.3								
	5	1033.6								
	6	838.2								
	sum	6087.2								
	Wi/A	8.45								
6F	1	847.7	30673.1	0.496	1.482	0.237		7273.8	0.0	7273.8
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
5F	1	847.7	36817.6	0.595	1.366	0.219		8044.7	0.0	8044.7
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
4F	1	859.3	43025.4	0.696	1.263	0.202		8691.7	0.0	8691.7
	2	1132.2								
	3	1186.9								
	4	1112.4								
	5	1057.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	6	859.3	43025.4	0.696	1.263	0.202		8691.7	0.0	8691.7
	sum	6207.7								
	Wi/A	8.62								
3F	1	862.7	49253.5	0.796	1.169	0.187		9213.6	0.0	9213.6
	2	1135.6								
	3	1190.3								
	4	1115.8								
	5	1061.0								
	6	862.7								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
2F	1	862.7	55481.6	0.897	1.083	0.173		9612.4	0.0	9612.4
	2	1135.6								
	3	1190.3								
	4	1115.8								
	5	1061.0								
	6	862.7								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
1F	1	899.6	61848.3	1.000	1.000	0.160		9895.7	0.0	9895.7
	2	1151.8								
	3	1206.5								
	4	1132.0								
	5	1077.2								
	6	899.6								
	sum	6366.7								
	Wi/A	8.84								
基礎	1	1560.6	74240.9		K=0.1000 (H=0.00)		1239.262	11135.0	0.0	11135.0
	2	2317.9								
	3	2317.9								
	4	2317.9								
	5	2317.9								
	6	1560.6								
	sum	12392.6								
	Wi/A	17.21								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 40.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 40.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 40.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.200$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.600
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.800 (T = 1.200)、Rt (採用値) = 0.800

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	1	794.3	6626.2	0.107	2.538	0.406		2690.9	0.0	2690.9
	2	1259.4								
	3	1259.4								
	4	1259.4								
	5	1259.4								
	6	794.3								
	sum	6626.2								
	Wi/A	9.20								
9F	1	811.1	12533.8	0.203	2.053	0.329		4117.6	0.0	4117.6
	2	1076.8								
	3	1140.5								
	4	1065.9								
	5	1002.2								
	6	811.1								
	sum	5907.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	Wi/A	8.21	12533.8	0.203	2.053	0.329		4117.6	0.0	4117.6
8F	1	811.1	18441.4	0.298	1.800	0.288		5310.9	0.0	5310.9
	2	1076.8								
	3	1140.5								
	4	1065.9								
	5	1002.2								
	6	811.1								
	sum	5907.6								
	Wi/A	8.21								
7F	1	838.2	24528.6	0.397	1.622	0.259		6363.9	0.0	6363.9
	2	1108.2								
	3	1171.9								
	4	1097.3								
	5	1033.6								
	6	838.2								
	sum	6087.2								
	Wi/A	8.45								
6F	1	847.7	30673.1	0.496	1.482	0.237		7273.8	0.0	7273.8
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
5F	1	847.7	36817.6	0.595	1.366	0.219		8044.7	0.0	8044.7
	2	1117.7								
	3	1181.4								
	4	1106.8								
	5	1043.1								
	6	847.7								
	sum	6144.5								
	Wi/A	8.53								
4F	1	859.3	43025.4	0.696	1.263	0.202		8691.7	0.0	8691.7
	2	1132.2								
	3	1186.9								
	4	1112.4								
	5	1057.6								
	6	859.3								
	sum	6207.7								
	Wi/A	8.62								
3F	1	862.7	49253.5	0.796	1.169	0.187		9213.6	0.0	9213.6
	2	1135.6								
	3	1190.3								
	4	1115.8								
	5	1061.0								
	6	862.7								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
2F	1	862.7	55481.6	0.897	1.083	0.173		9612.4	0.0	9612.4
	2	1135.6								
	3	1190.3								
	4	1115.8								
	5	1061.0								
	6	862.7								
	sum	6228.1								
	Wi/A	8.65								
1F	1	899.6	61848.3	1.000	1.000	0.160		9895.7	0.0	9895.7
	2	1151.8								
	3	1206.5								
	4	1132.0								
	5	1077.2								
	6	899.6								
	sum	6366.7								
	Wi/A	8.84								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	1	1560. 6	74240. 9		K=0. 1000 (H=0. 00)		1239. 262	11135. 0	0. 0	11135. 0
	2	2317. 9								
	3	2317. 9								
	4	2317. 9								
	5	2317. 9								
	6	1560. 6								
	sum	12392. 6								
	Wi/ A	17. 21								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M G-Q	C-M	G-M：はりの曲げ剛度増大率
	C-Q	G-Q：はりのせん断剛度増大率
	C-M	C-M：柱の曲げ剛度増大率
	C-Q	C-Q：柱のせん断剛度増大率
	C-N	C-N：柱の軸方向剛度増大率

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

C フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

1 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
	2 フレーム (S=1/239)		

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
	3 フレーム (S=1/239)		

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

4 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

5 フレーム (S=1/239)

11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	
	A	B	C

6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

G-M



G-Q



G_T



G_Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率



G-Q : はりのせん断剛度増大率

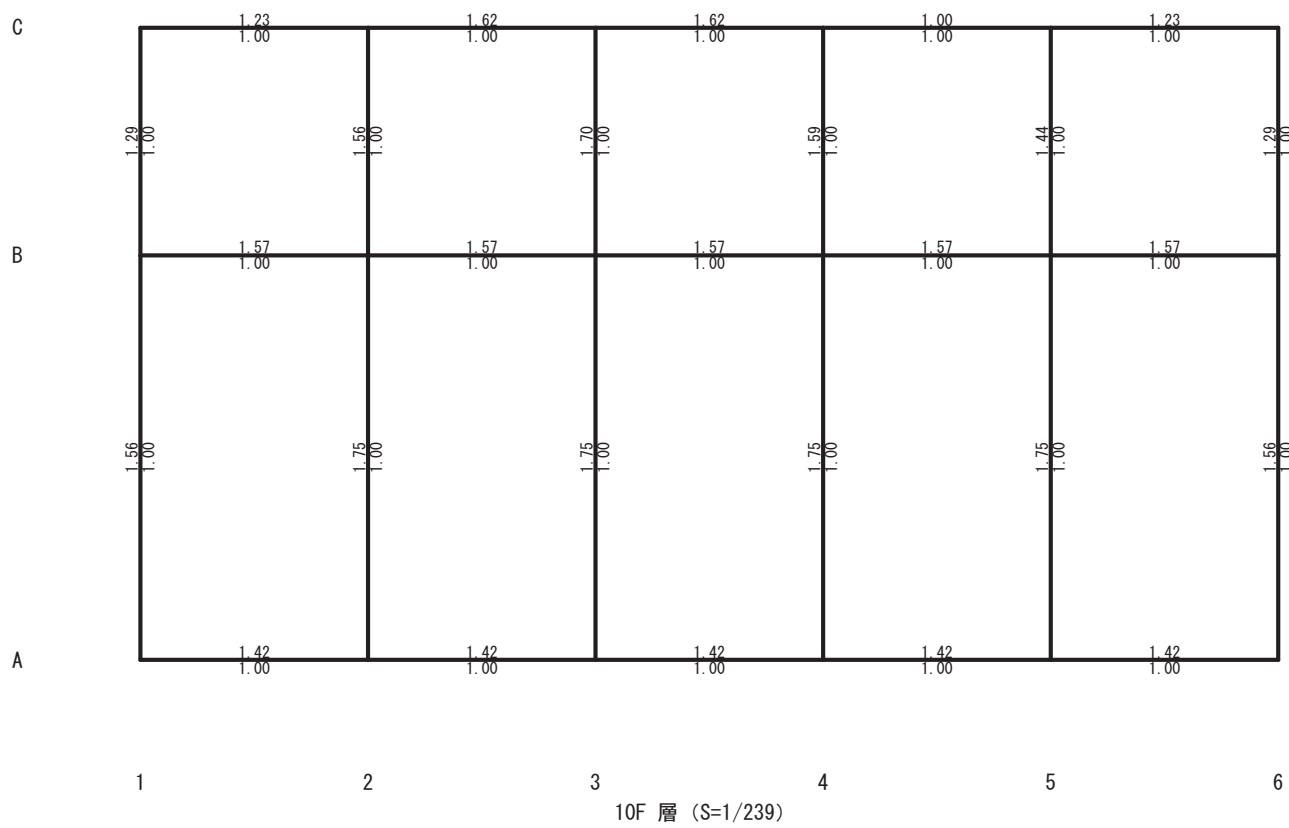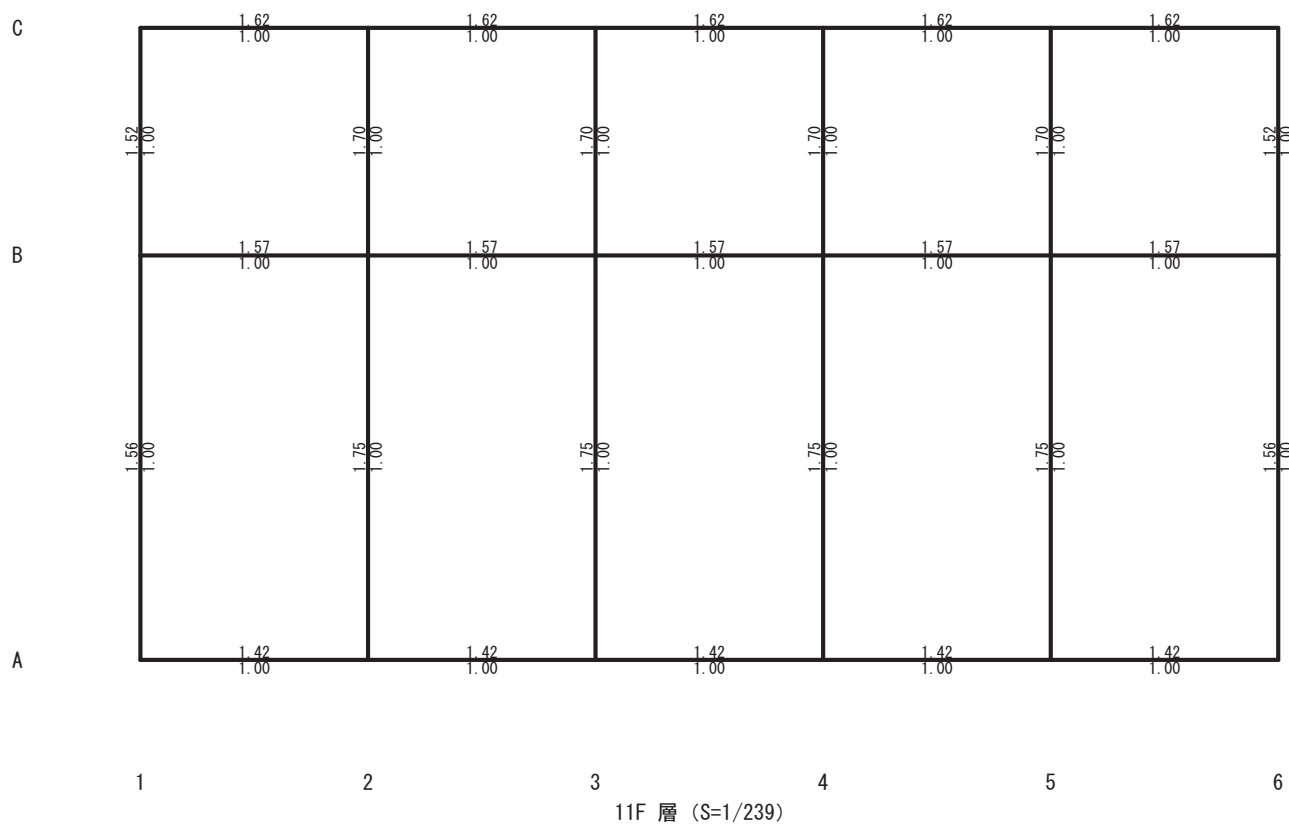


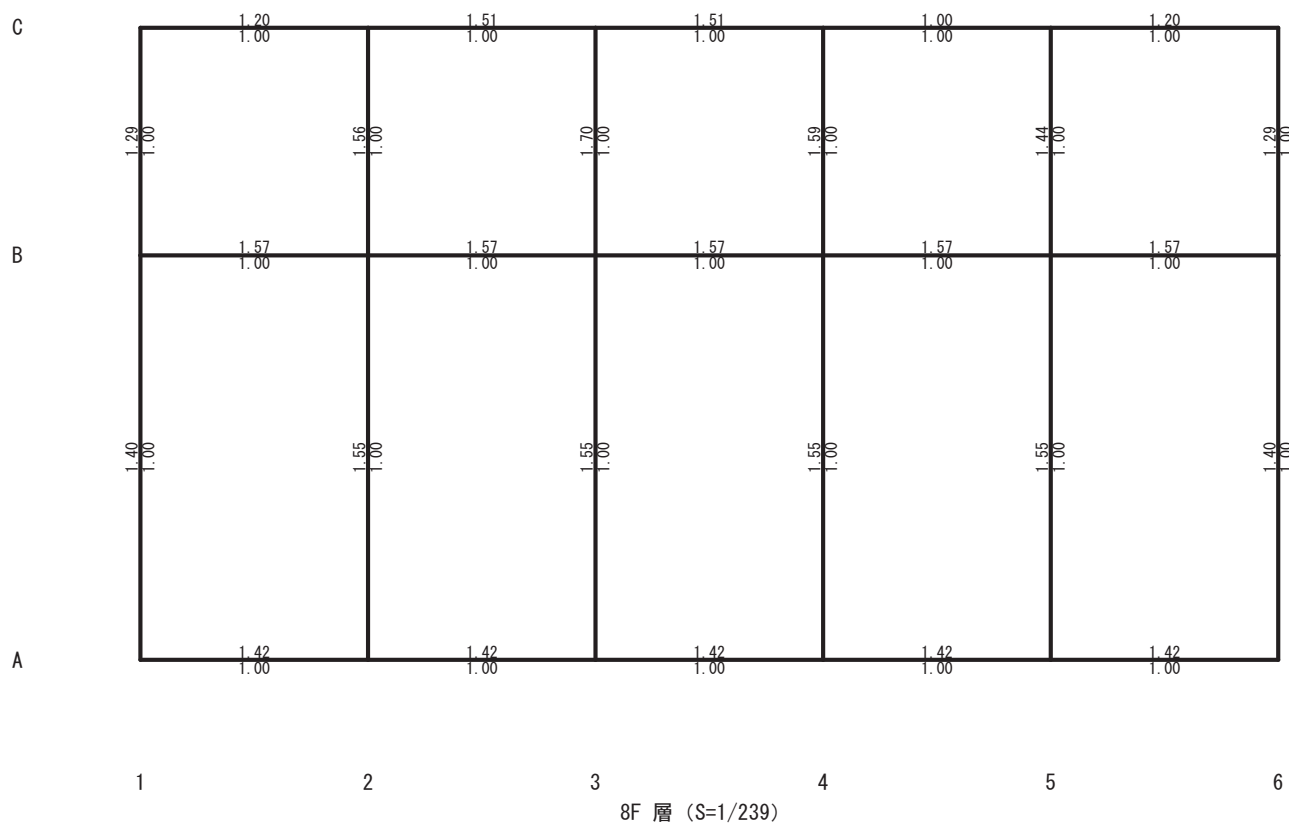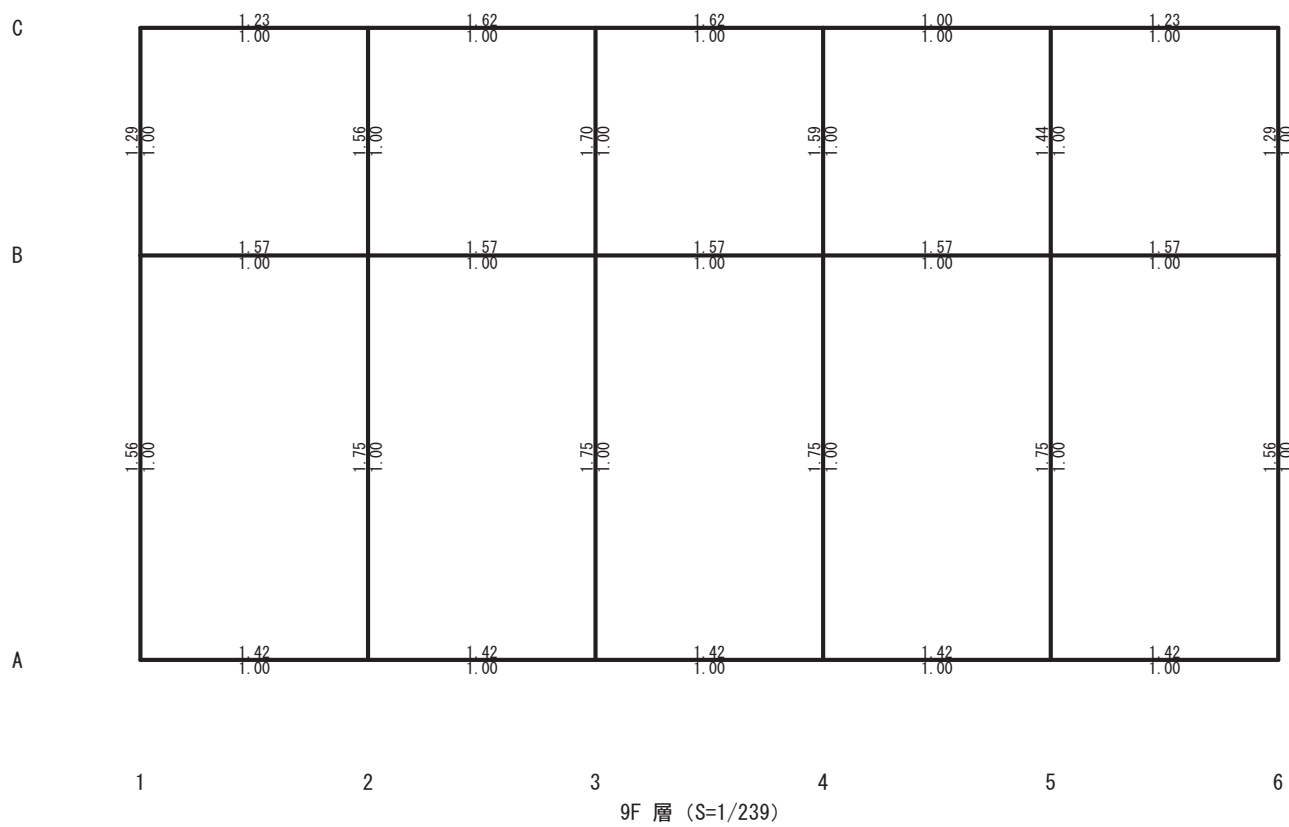

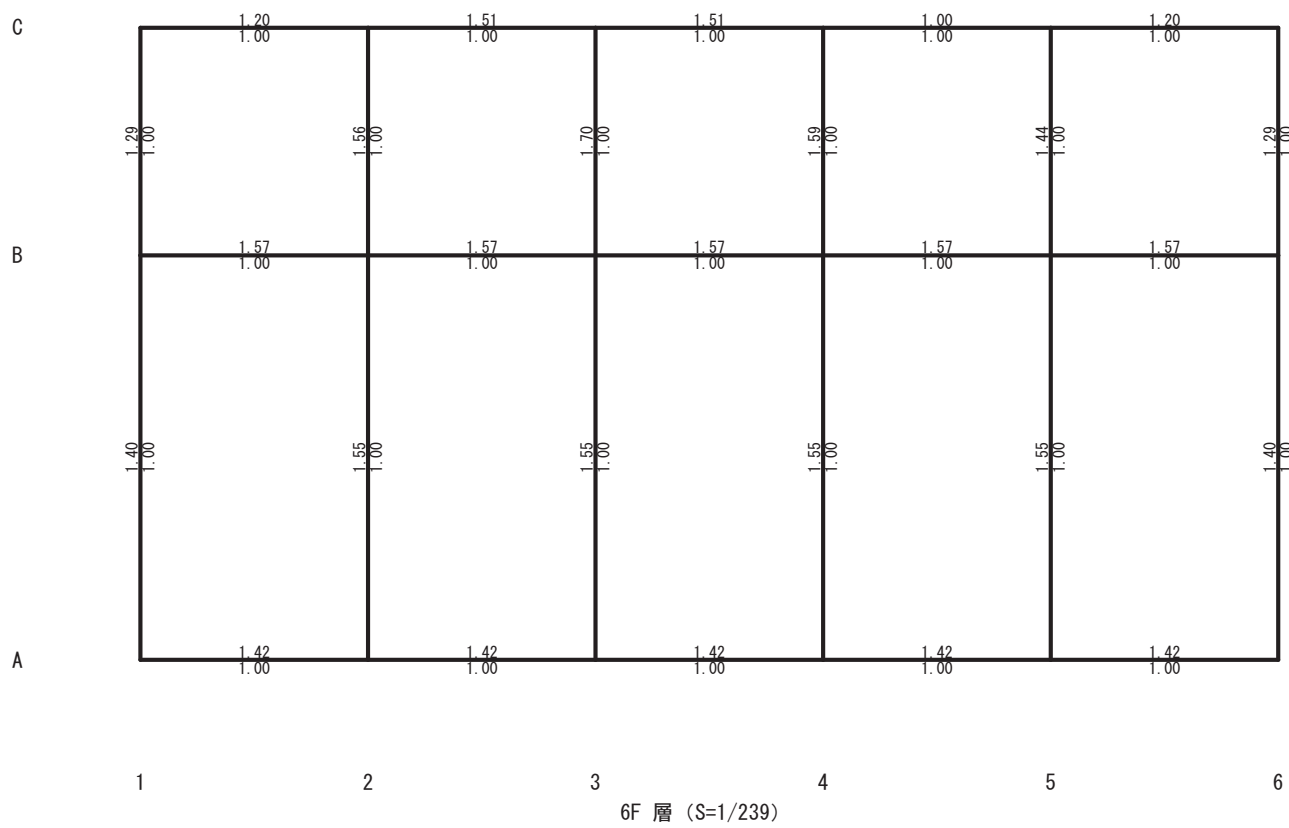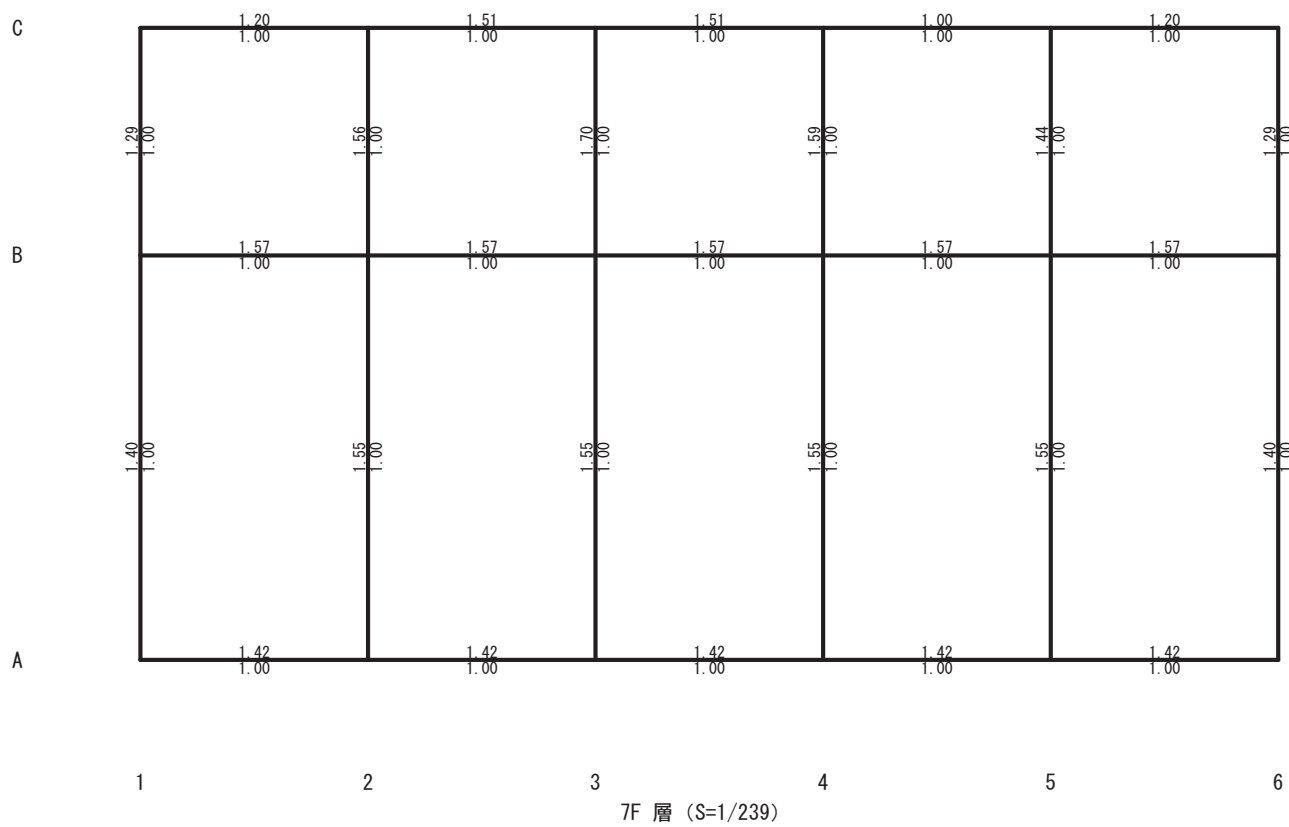

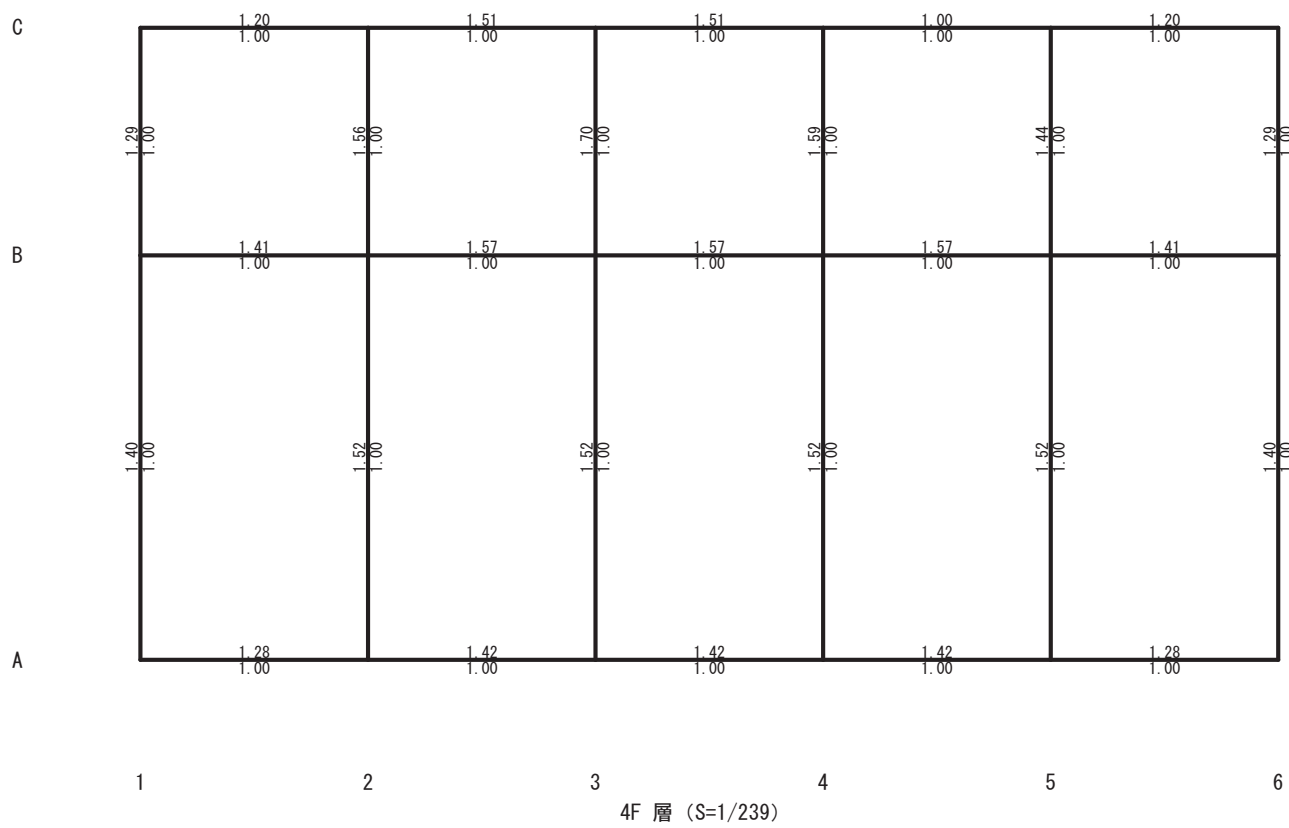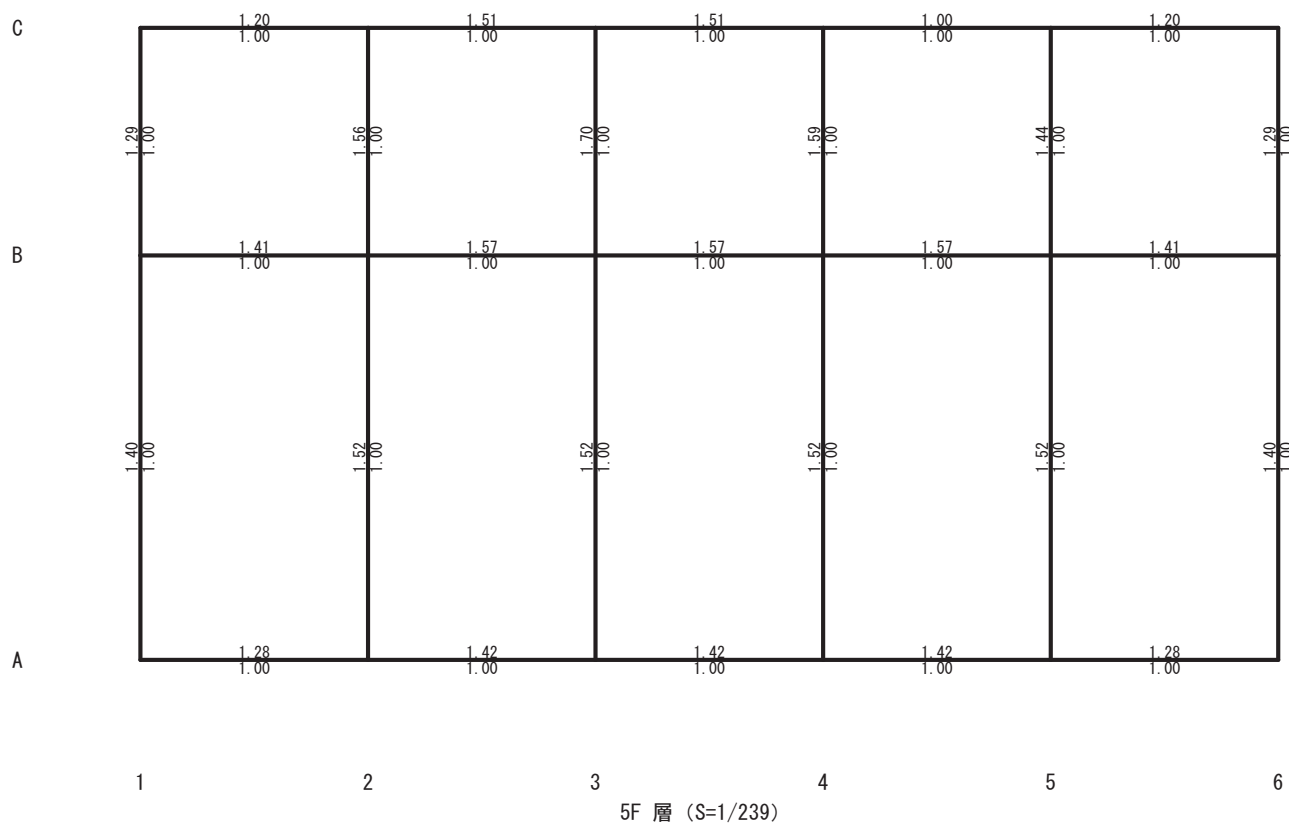


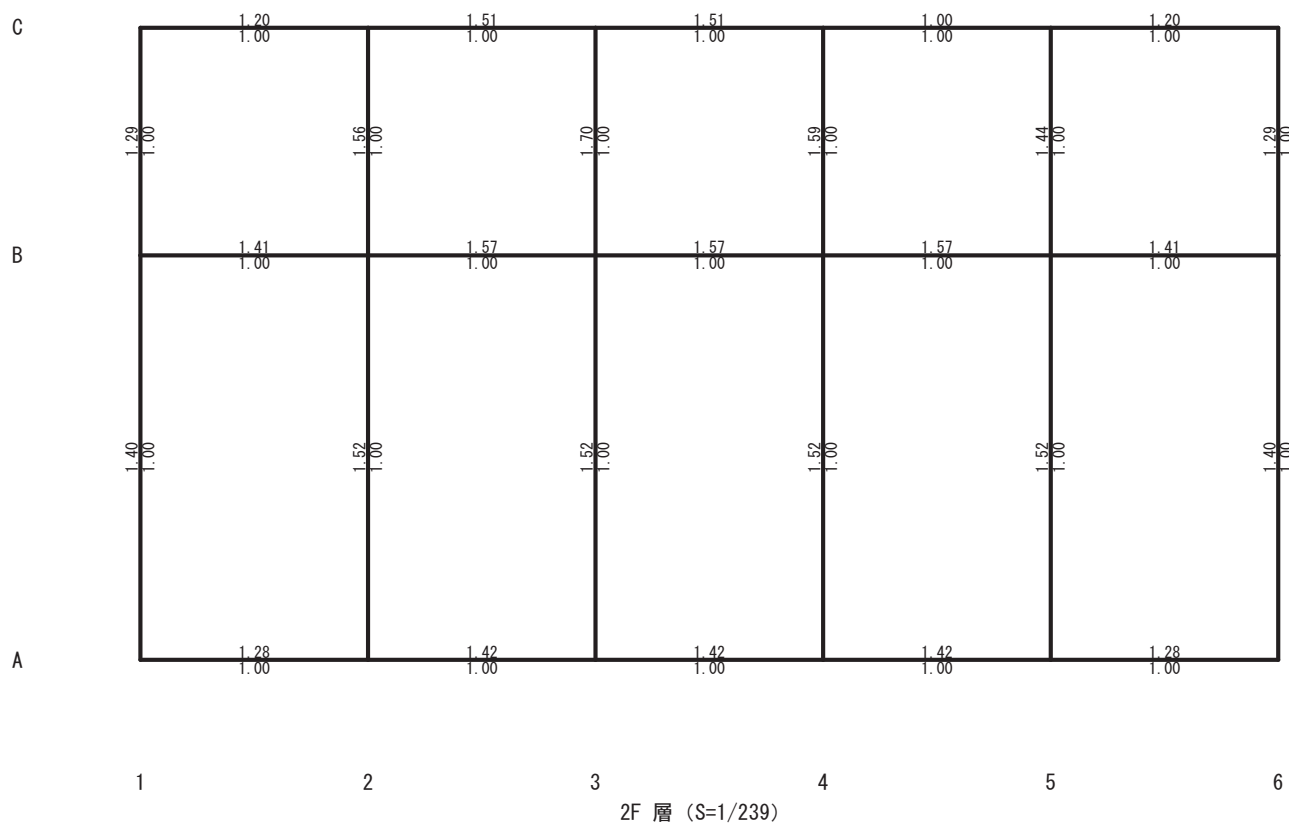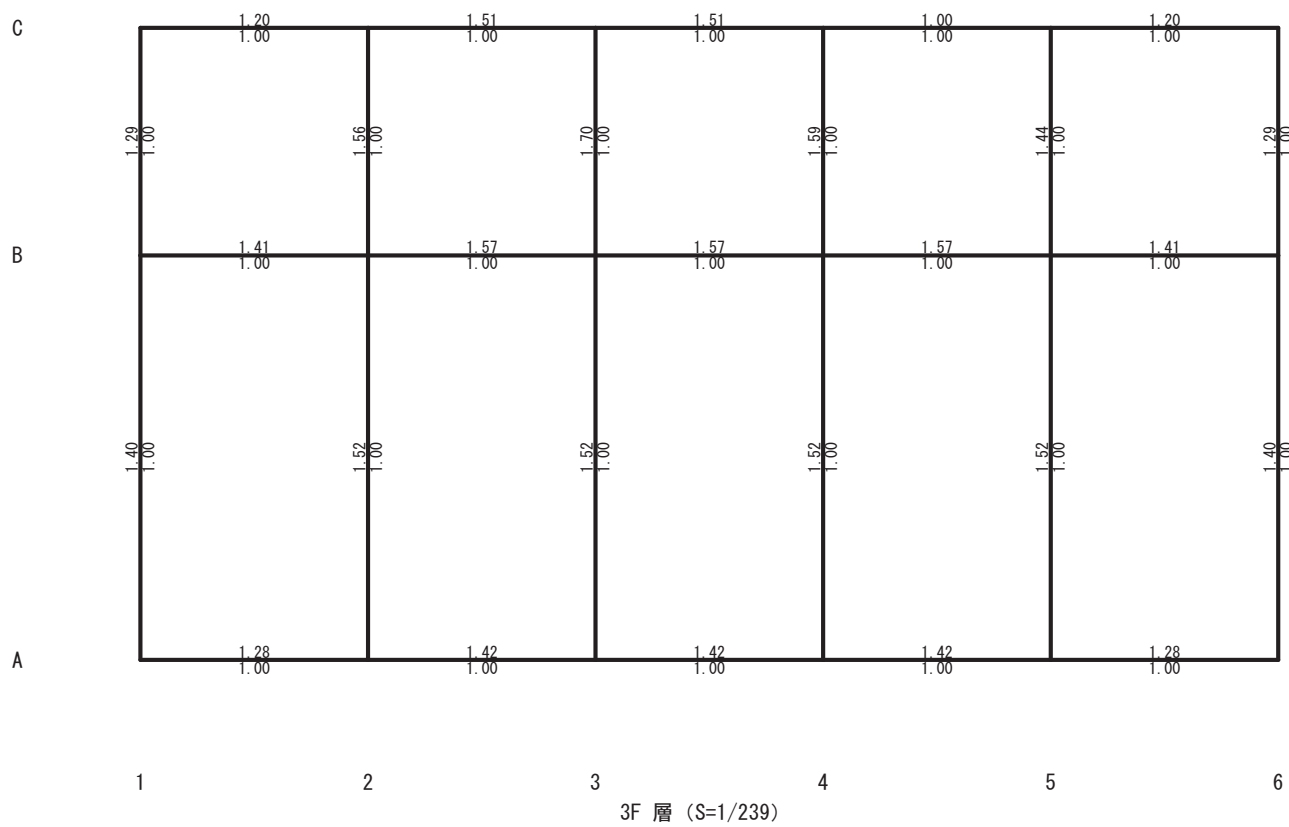

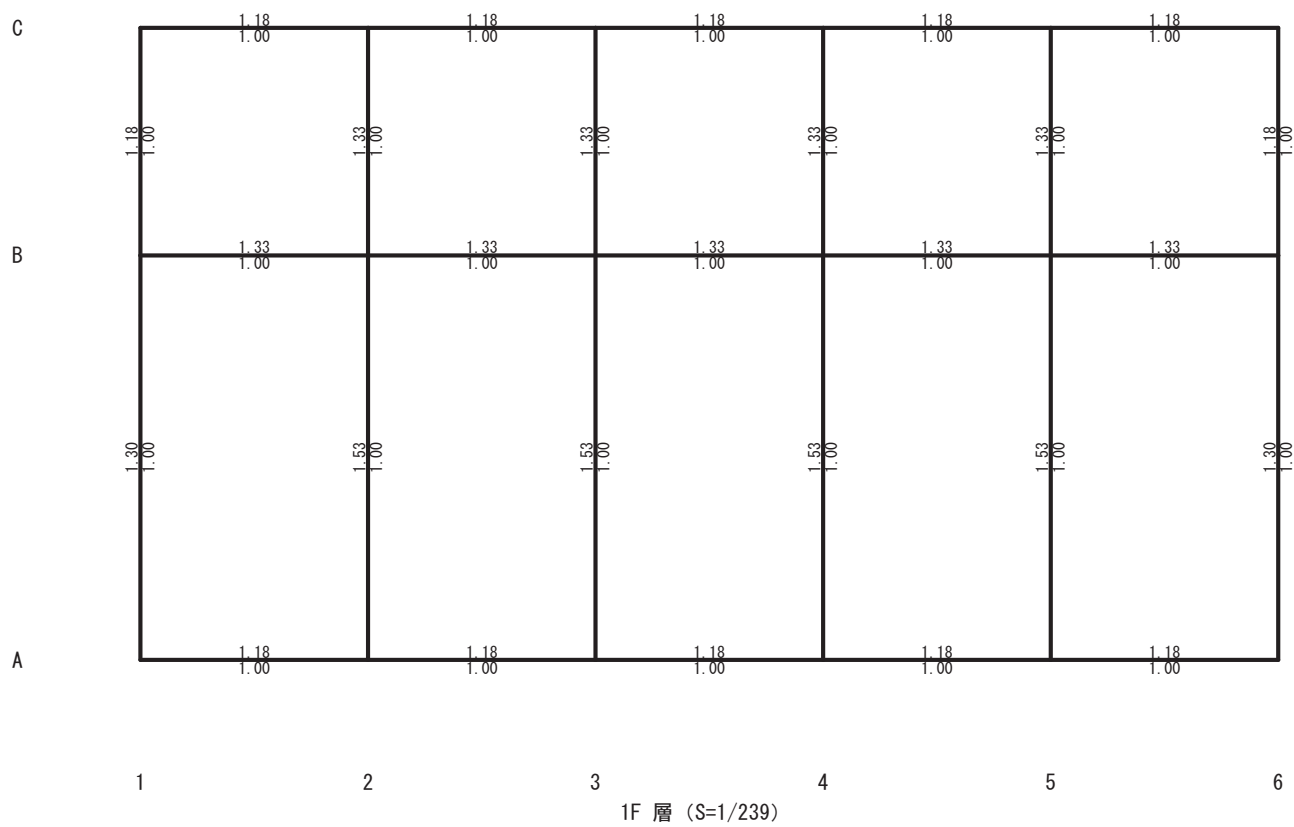



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積

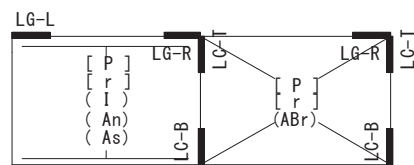



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1-1.25P




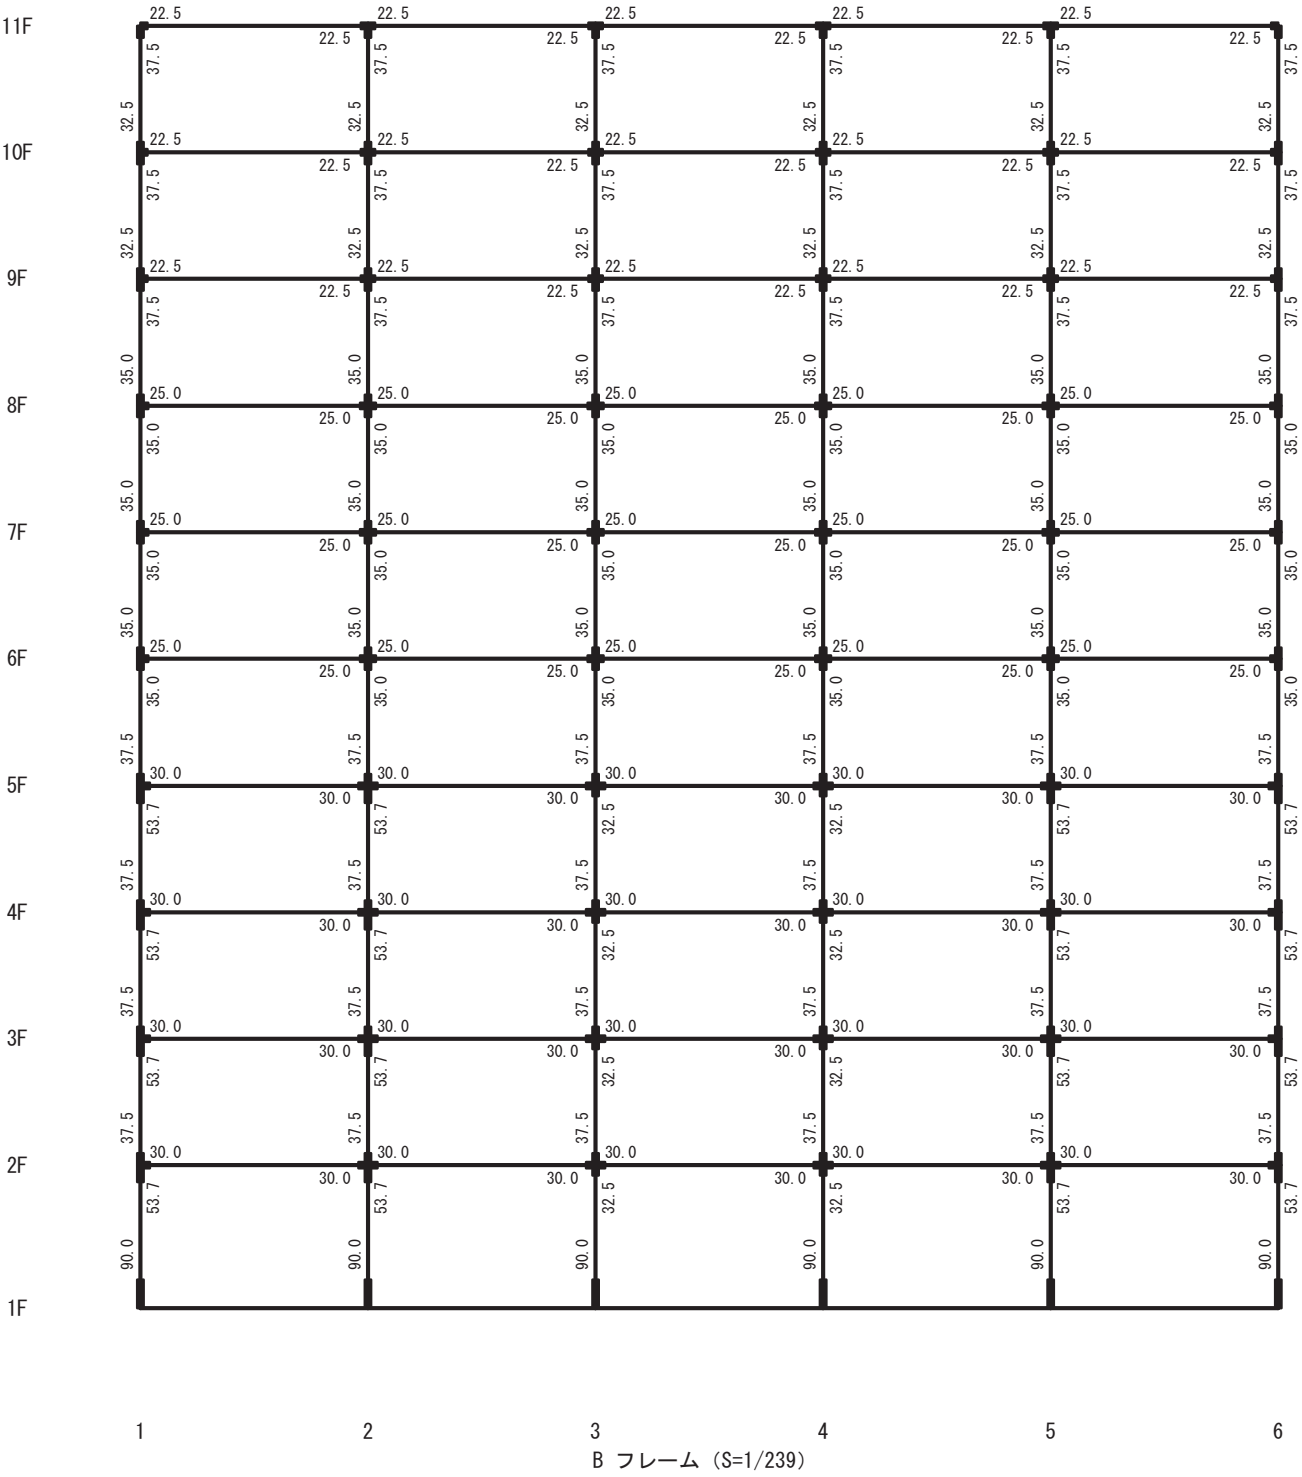


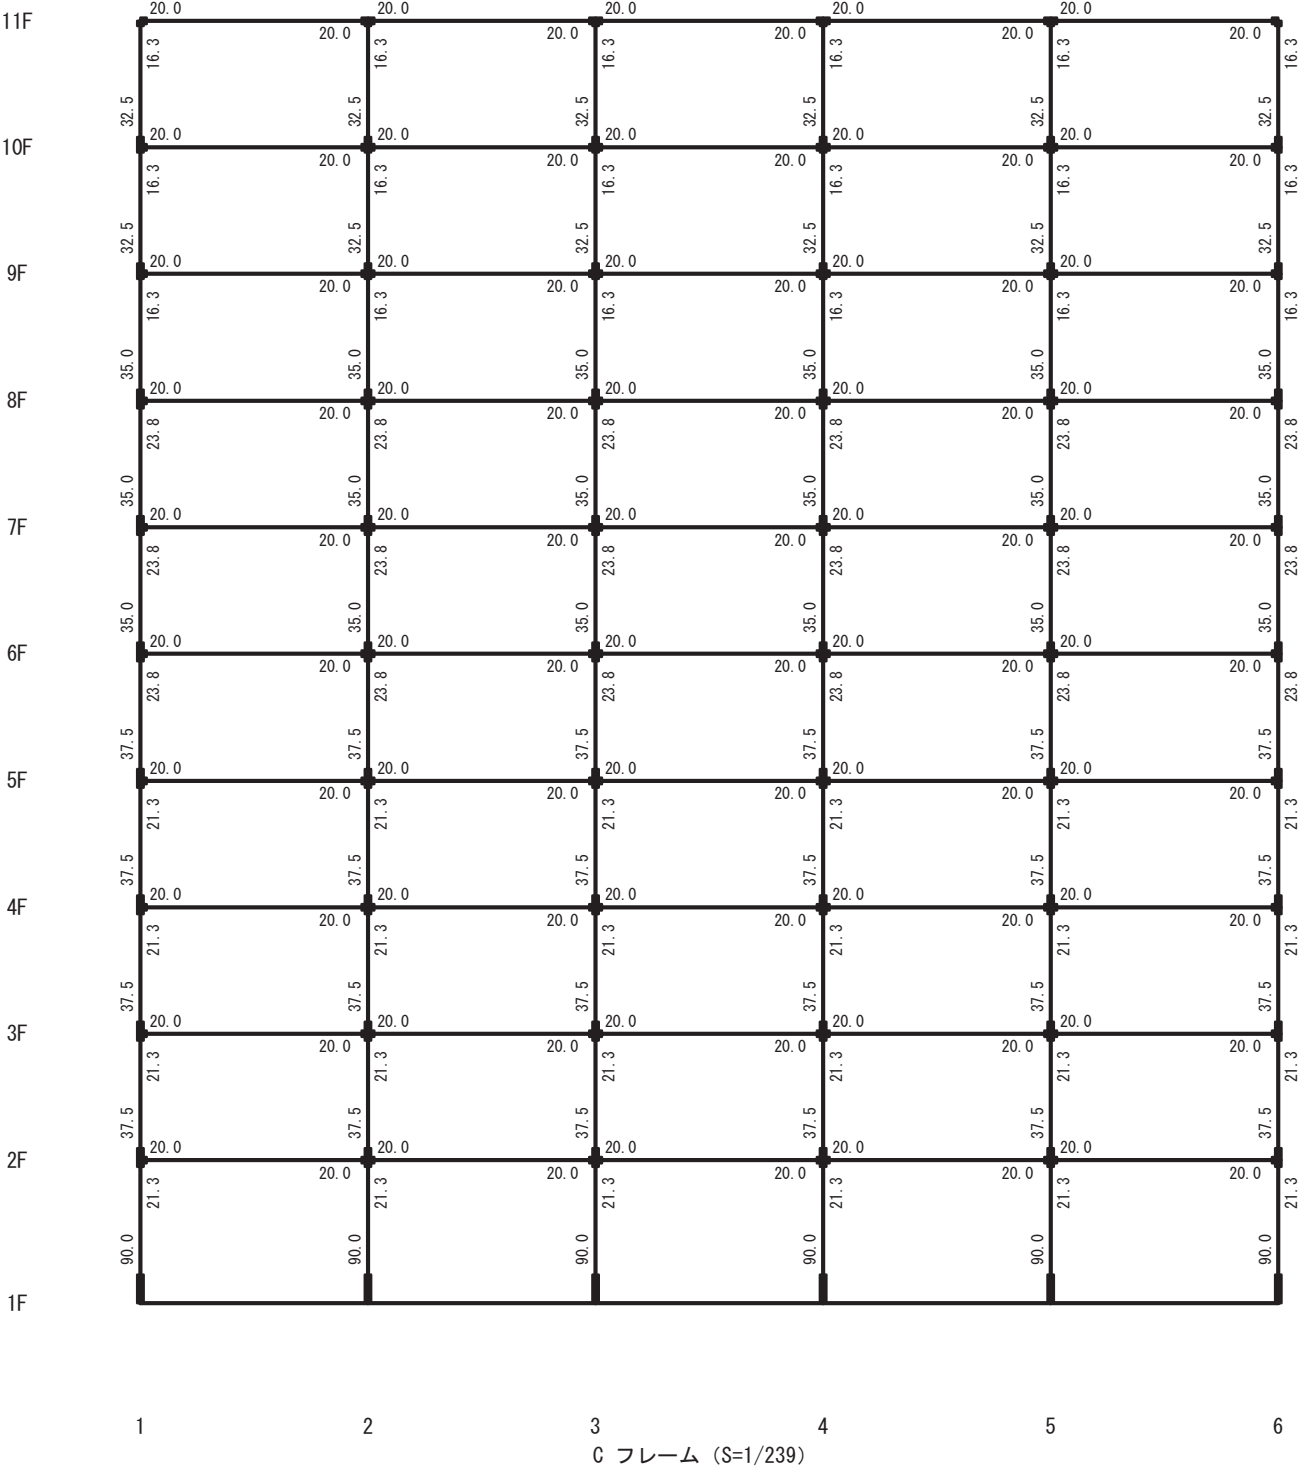


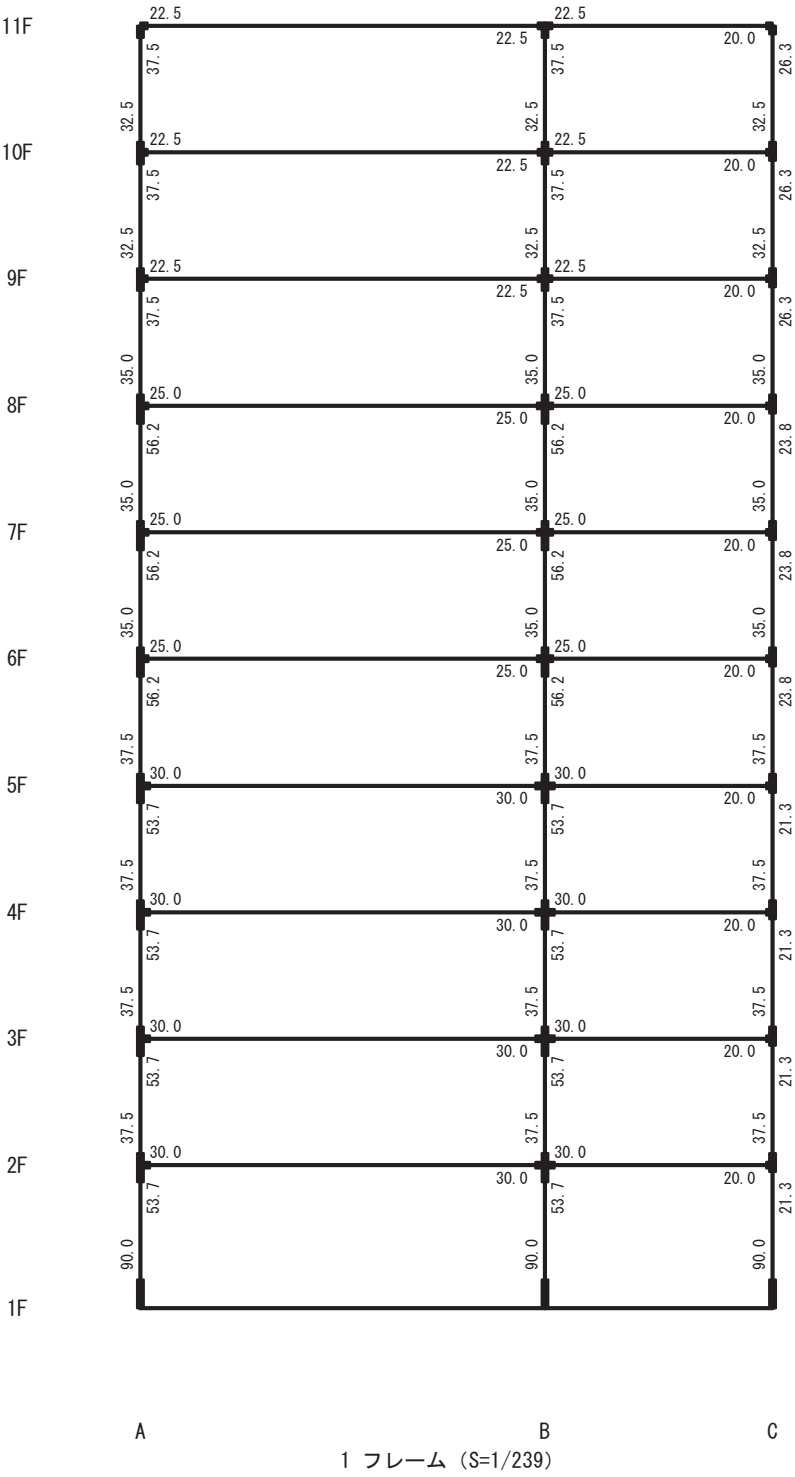


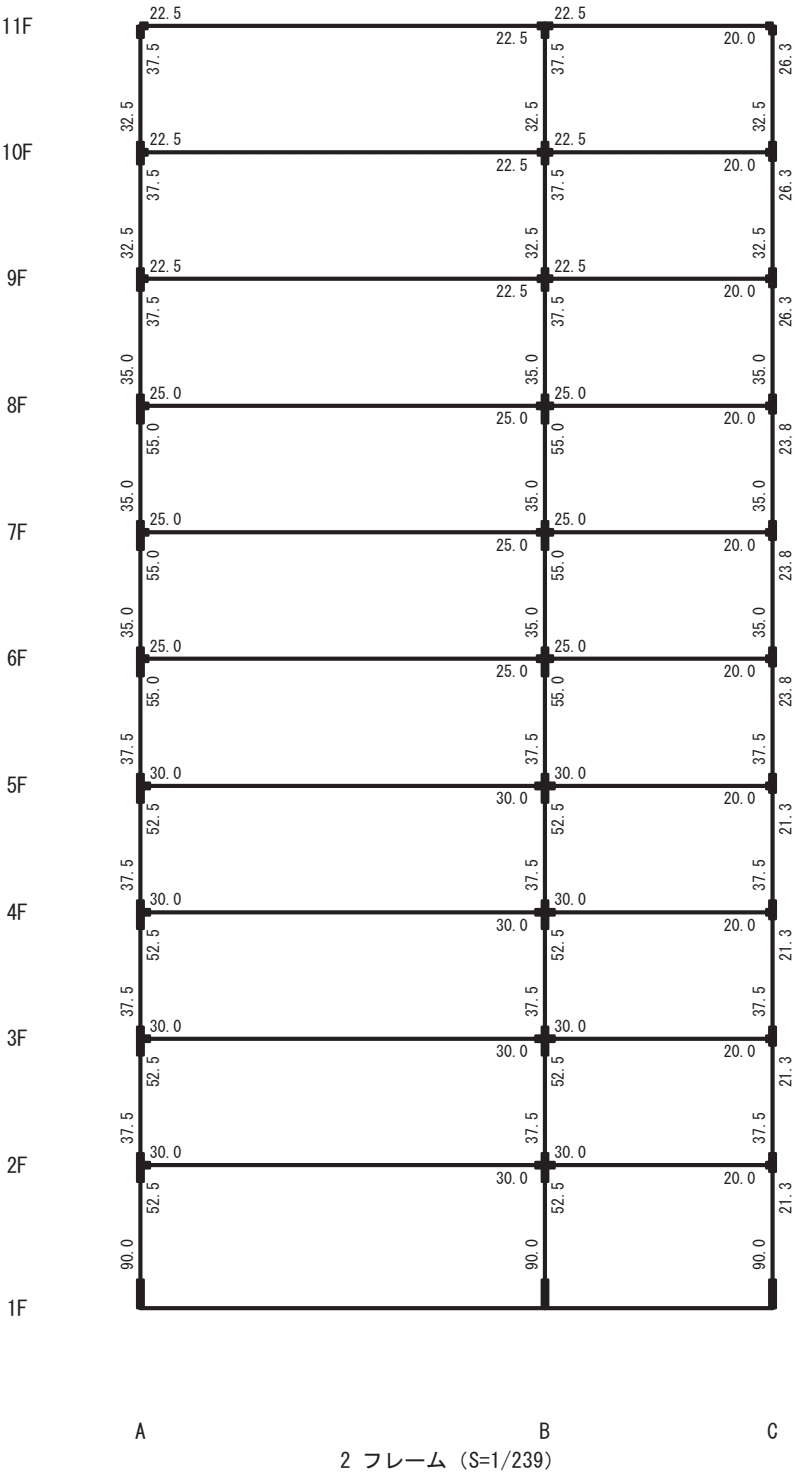

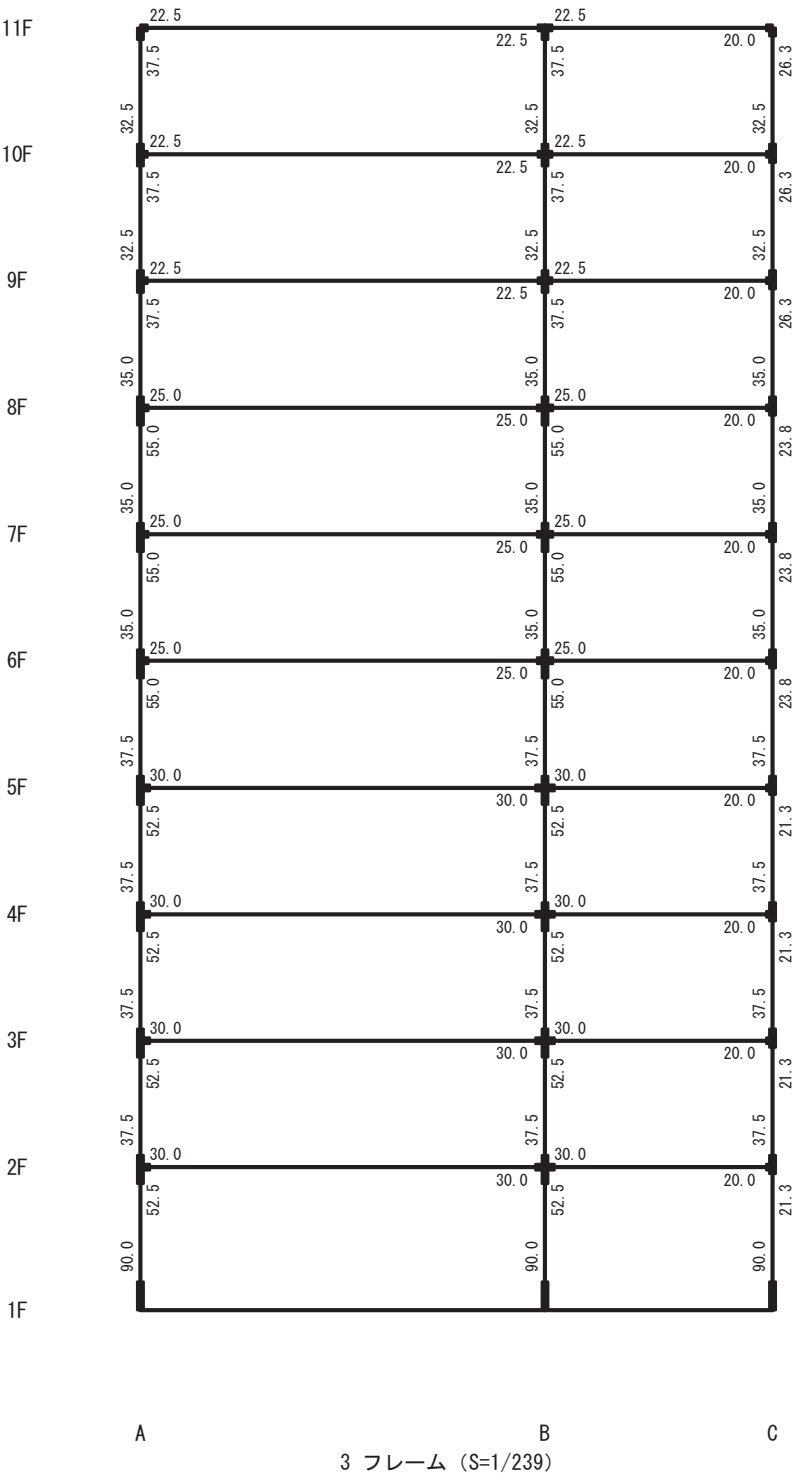

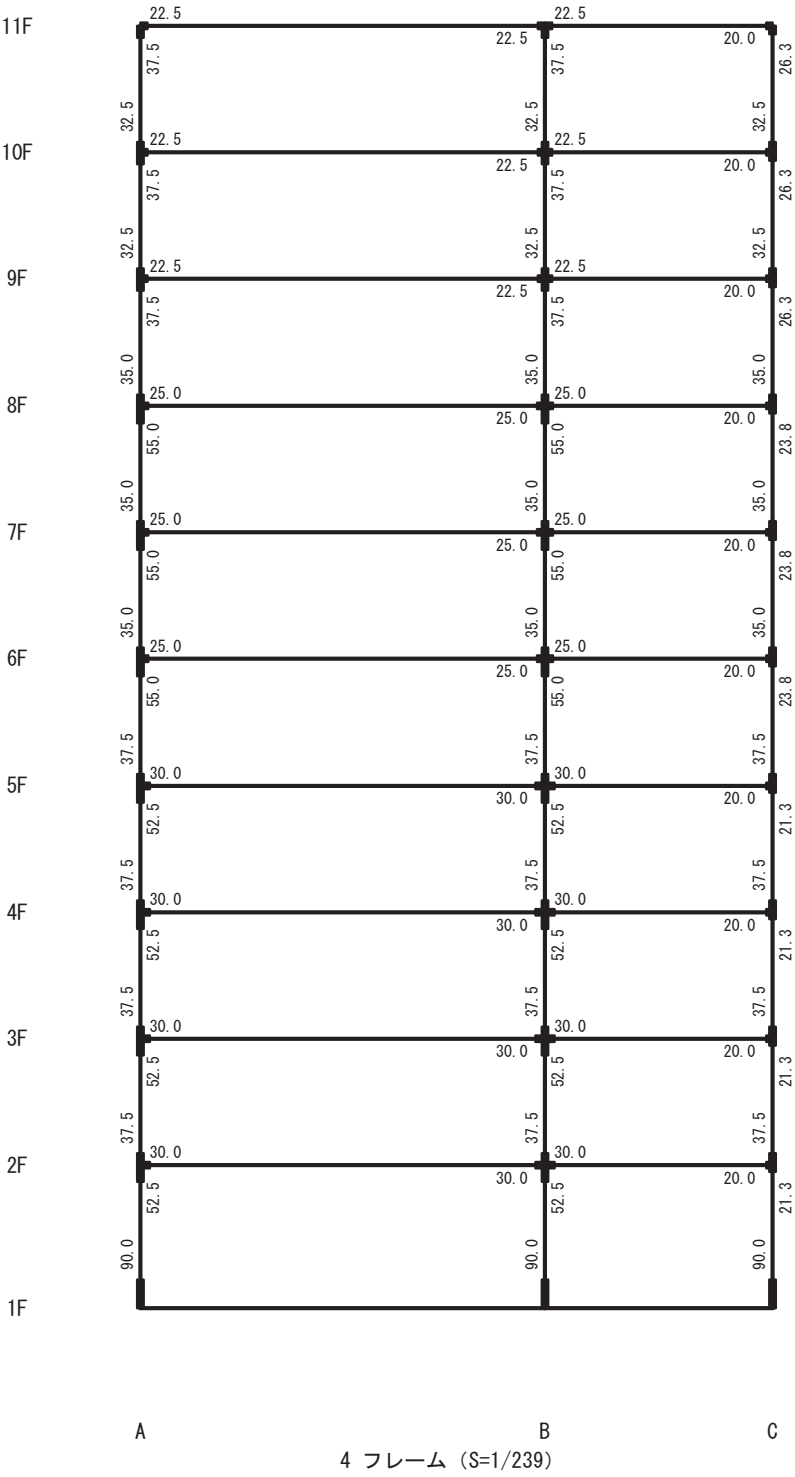

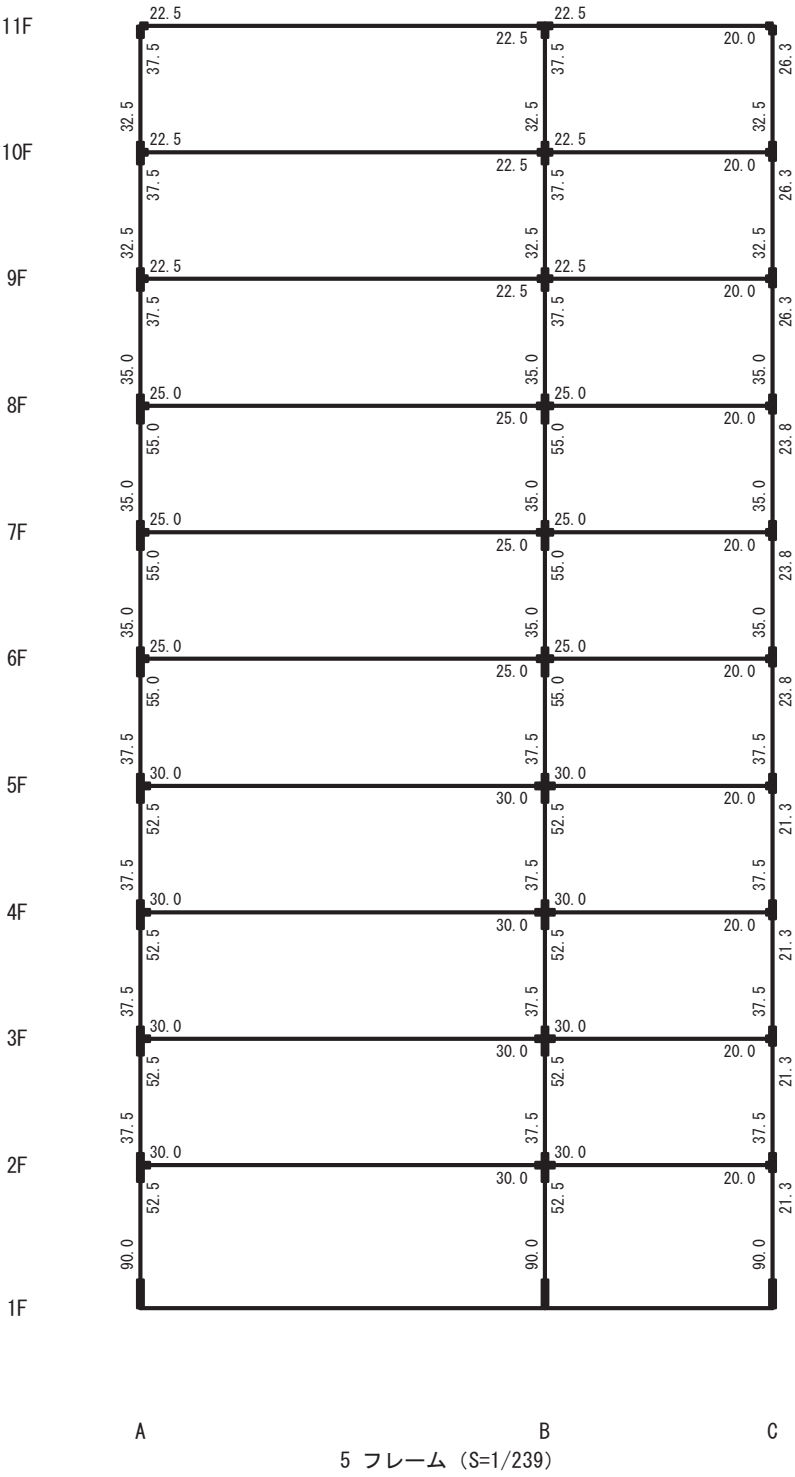

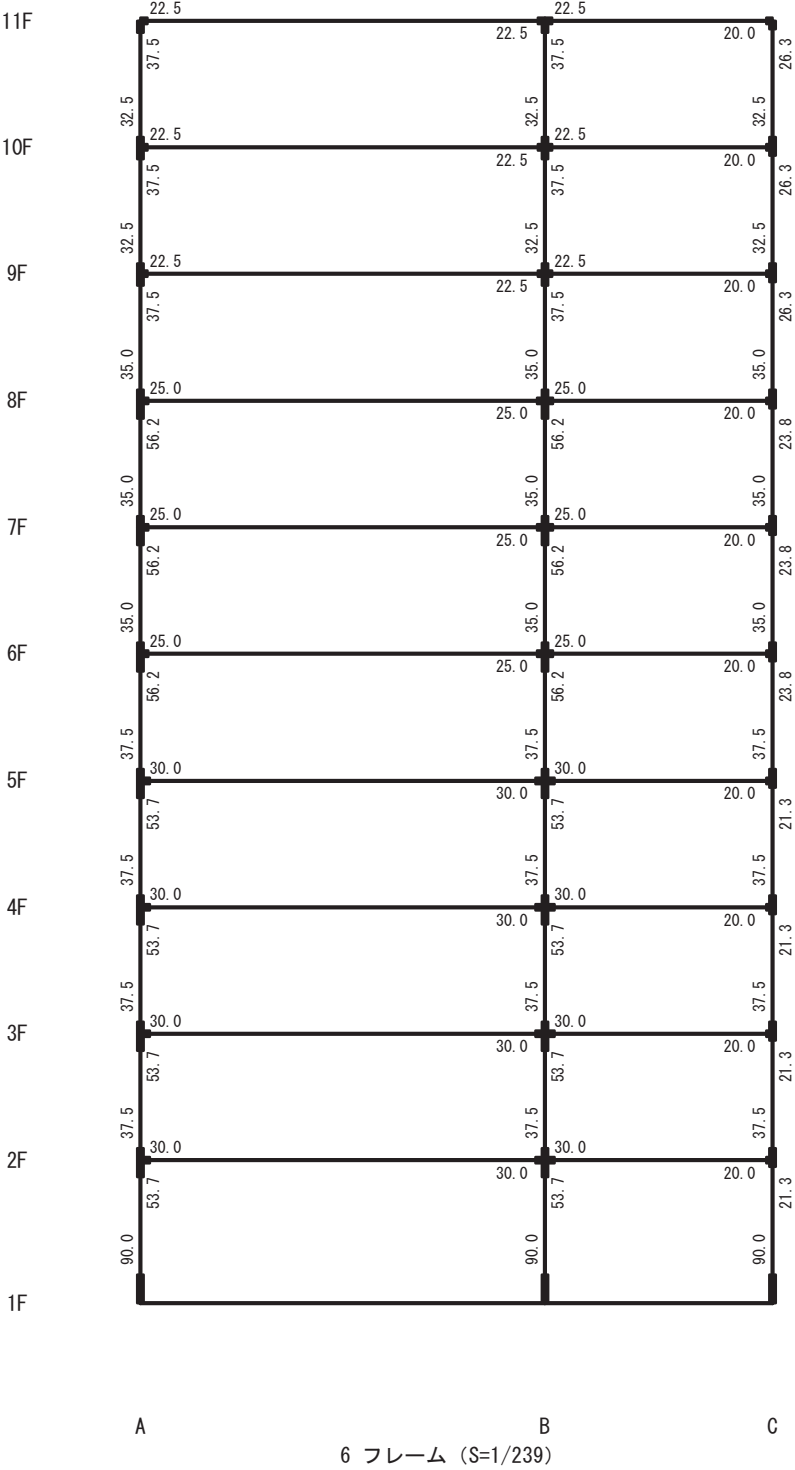

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
C	1013.8	1011.2	907.6	103.6	5977.5	647.0	647.0
B						1449.9	1449.9

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
A						1373.5	1373.5

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1017.1	1015.5	887.6	127.9	6117.2	601.7	601.7
B						1503.6	1503.6
A						1418.8	1418.8

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1017.1	1015.6	923.0	92.5	6944.3	734.9	734.9
B						1494.8	1494.8
A						1435.5	1435.5

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1009.2	1014.0	900.7	113.3	9590.3	834.8	834.8
B						1968.2	1968.2
A						1847.7	1847.7

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1006.6	1012.6	904.5	108.1	9983.1	879.9	879.9
B						1999.9	1999.9
A						1895.9	1895.9

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1006.6	1011.5	887.4	124.1	10397.2	909.2	909.2
B						2199.8	2199.8
A						2113.2	2113.2

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1002.8	1010.2	823.4	186.8	12037.0	814.8	814.8
B						3152.2	3152.2
A						2912.0	2912.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1001.6	1009.1	826.6	182.5	12510.9	893.1	893.1
B						3205.3	3205.3
A						3025.8	3025.8

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1001.6	1008.3	819.5	188.8	13394.9	913.5	913.5
B						3433.3	3433.3
A						3245.1	3245.1

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.1	1008.0	806.8	201.2	20767.7	1309.2	1309.2
B						5129.0	5129.0
A						4944.1	4944.1

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.5	0.5	5977.5	418.6	418.6
2						446.1	446.1
3						447.1	447.1
4						446.1	446.1
5						445.2	445.2
6						420.1	420.1

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.8	1791.4	1796.9	5.5	6117.2	434.6	434.6
2						467.7	467.7
3						474.2	474.2
4						468.5	468.5
5						460.9	460.9
6						435.2	435.2

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.8	1788.3	1797.1	8.7	6944.3	506.1	506.1
2						542.7	542.7
3						548.6	548.6
4						543.4	543.4
5						536.4	536.4
6						505.8	505.8

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782.4	1786.9	1797.0	10.2	9590.3	728.4	728.4
2						807.1	807.1
3						814.5	814.5
4						807.2	807.2
5						798.1	798.1
6						727.5	727.5

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782.5	1786.0	1797.2	11.2	9983.1	762.5	762.5
2						835.4	835.4
3						843.4	843.4
4						836.0	836.0
5						826.4	826.4
6						761.7	761.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782.5	1785.4	1797.2	11.8	10397.2	778.9	778.9
2						861.6	861.6
3						870.0	870.0
4						862.5	862.5
5						852.5	852.5
6						778.1	778.1

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782.7	1785.0	1797.2	12.2	12037.0	872.9	872.9
2						1016.2	1016.2
3						1026.1	1026.1
4						1016.5	1016.5
5						1004.7	1004.7
6						872.6	872.6

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782.8	1784.7	1797.2	12.5	12510.9	906.2	906.2
2						1040.2	1040.2
3						1051.0	1051.0
4						1041.3	1041.3
5						1028.7	1028.7
6						905.7	905.7


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1782. 8	1784. 5	1797. 3	12. 8	13394. 9	976. 0	976. 0
2						1119. 7	1119. 7
3						1132. 2	1132. 2
4						1121. 5	1121. 5
5						1107. 3	1107. 3
6						976. 1	976. 1

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1783. 1	1784. 4	1798. 2	13. 9	20767. 7	1566. 0	1566. 0
2						1699. 9	1699. 9
3						1708. 8	1708. 8
4						1700. 3	1700. 3
5						1689. 5	1689. 5
6						1564. 2	1564. 2

A-2. 2 部材応力図

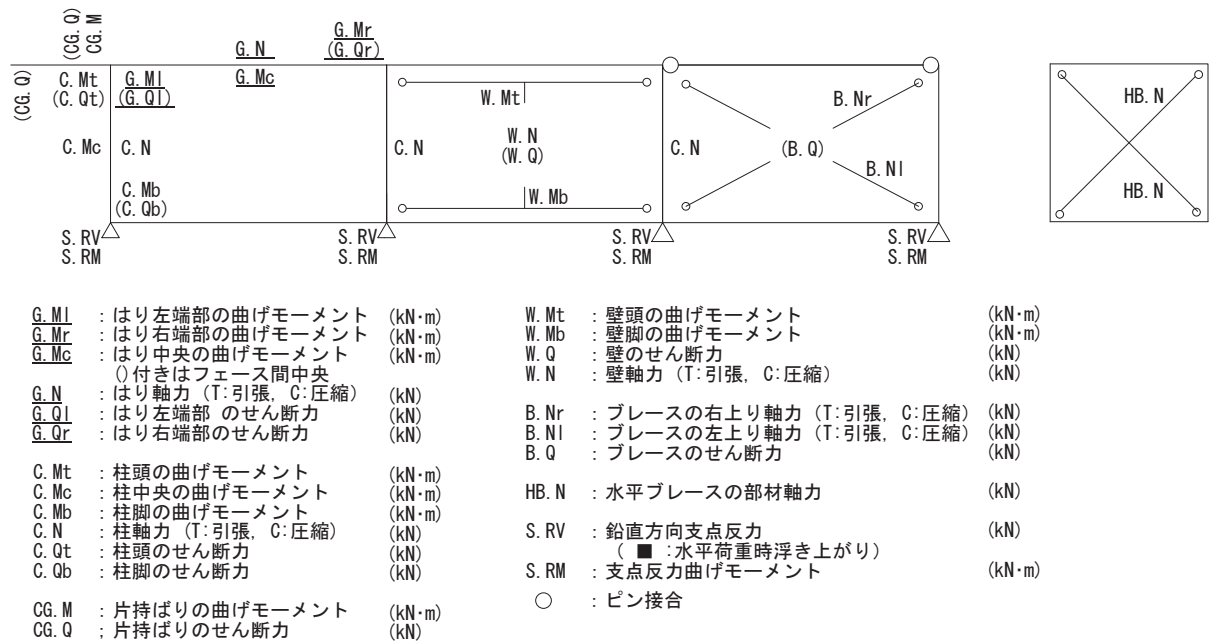

鉛直荷重 (立体解析)

		24.8 (49.7)		67.5 (59.8)		69.2 (58.6)		59.1 (57.5)		88.8 (67.6)							
11F	4000	91.7 (41.6)	49.2 (17.6)	36.9 (17.6)	61.7 (58.1)	42.8 (2.1)	4.4 (2.1)	71.9 (59.3)	36.8 (0.3)	0.7 (0.3)	69.9 (60.4)	42.9 (15.4)	32.2 (15.4)	26.9 (50.3)	49.5 (40.2)	88.8 (40.2)	273.7C
		8.6	273.6C	1.8	414.9C	0.1	426.9C	0.2	427.0C	1.5	415.4C	8.4	273.7C				
10F	4000	74.5 (41.6)	12.0 (47.5)	33.4 (17.6)	71.1 (64.0)	4.2 (2.1)	75.0 (63.9)	0.4 (0.3)	70.8 (63.9)	29.2 (15.4)	130.2 (80.5)	72.1 (40.2)					
		59.8 (30.2)	44.3 (14.5)	29.6 (14.5)	74.9 (65.1)	44.4 (2.0)	3.9 (2.0)	79.2 (65.1)	40.3 (0.1)	0.2 (0.1)	75.1 (65.1)	44.5 (12.7)	26.1 (12.7)	15.5 (48.6)	44.6 (29.3)	58.0 (29.3)	
		0.7	588.2C	0.7	800.3C	0.0	829.0C	0.1	829.7C	0.7	801.7C	0.6	588.1C				
9F	4025	61.1 (30.2)	21.5 (50.8)	28.2 (14.5)	71.6 (64.0)	3.9 (2.0)	75.3 (64.0)	0.1 (0.1)	71.8 (64.1)	24.7 (12.7)	116.7 (77.3)	59.2 (29.3)					
		59.1 (27.8)	46.6 (12.2)	25.6 (12.2)	75.4 (65.1)	44.0 (1.7)	3.6 (1.7)	79.0 (65.0)	40.3 (0.1)	0.2 (0.1)	75.0 (65.0)	44.0 (10.7)	22.6 (10.7)	24.5 (51.7)	46.8 (27.0)	57.5 (27.0)	
		3.1	898.3C	1.0	1185.2C	0.1	1227.1C	0.0	1228.6C	1.0	1187.6C	3.2	898.1C				
8F	4000	52.9 (27.8)	20.0 (49.7)	23.6 (12.2)	70.7 (63.5)	3.4 (1.7)	75.3 (64.0)	0.2 (0.1)	74.6 (64.0)	20.6 (10.7)	123.2 (78.4)	51.2 (27.0)					
		73.9 (35.5)	44.0 (16.7)	34.7 (16.7)	78.3 (65.6)	42.9 (2.5)	5.0 (2.5)	79.2 (65.1)	40.2 (0.4)	0.8 (0.4)	74.3 (64.5)	42.9 (14.8)	30.8 (14.8)	23.2 (50.6)	44.3 (34.5)	72.0 (34.5)	
		3.0	1221.8C	1.2	1584.9C	0.1	1640.9C	0.1	1642.8C	1.2	1588.2C	3.1	1222.0C				
7F	4000	67.9 (35.5)	20.8 (49.6)	32.3 (16.7)	70.1 (63.1)	4.8 (2.5)	75.4 (64.0)	0.7 (0.4)	76.7 (64.9)	28.4 (14.8)	124.8 (76.3)	65.9 (34.5)					
		60.6 (30.3)	42.8 (13.4)	27.4 (13.4)	80.5 (66.0)	42.1 (2.2)	4.3 (2.2)	79.3 (65.1)	40.1 (0.4)	0.8 (0.4)	73.9 (64.1)	42.2 (11.7)	24.2 (11.7)	24.1 (50.5)	43.0 (29.5)	59.0 (29.5)	
		0.1	1550.1C	0.6	1989.9C	0.1	2059.6C	0.1	2061.6C	0.8	1993.7C	0.1	1550.8C				
6F	4025	60.7 (30.3)	28.8 (52.0)	26.1 (13.4)	71.1 (63.2)	4.5 (2.2)	75.7 (64.1)	0.7 (0.4)	77.4 (65.0)	22.6 (11.7)	116.4 (76.3)	58.9 (29.5)					
		58.7 (29.0)	43.3 (13.2)	25.6 (13.2)	80.6 (65.9)	41.6 (1.6)	3.3 (1.6)	78.9 (65.0)	40.1 (0.2)	0.8 (0.2)	74.2 (64.1)	41.7 (11.8)	23.2 (11.8)	31.5 (52.8)	43.5 (28.2)	57.5 (28.2)	
		0.3	1875.6C	0.9	2396.1C	0.1	2476.8C	0.3	2479.2C	0.6	2400.6C	0.8	1876.7C				
5F	4000	58.0 (29.0)	2.1 (48.5)	27.4 (13.2)	73.3 (64.0)	3.0 (1.6)	76.4 (64.2)	0.2 (0.2)	74.7 (64.4)	24.5 (11.8)	149.2 (89.4)	56.0 (28.2)					
		94.9 (43.2)	48.8 (21.5)	47.5 (21.5)	77.0 (65.1)	42.3 (1.4)	2.6 (1.4)	78.9 (64.9)	39.8 (0.3)	0.7 (0.3)	75.6 (64.7)	42.3 (20.1)	44.8 (20.1)	5.5 (49.5)	48.9 (42.3)	93.2 (42.3)	
		8.4	2215.4C	4.6	2800.4C	0.2	2897.8C	0.1	2900.3C	4.6	2805.8C	8.5	2216.7C				
4F	4000	78.0 (43.2)	11.0 (50.5)	38.4 (21.5)	73.4 (63.8)	2.9 (1.4)	76.7 (64.3)	0.5 (0.3)	77.3 (64.8)	35.5 (20.1)	144.6 (87.6)	76.1 (42.3)					
		69.5 (33.2)	47.0 (13.7)	29.8 (13.7)	79.1 (65.3)	41.2 (1.2)	2.3 (1.2)	78.6 (64.8)	39.8 (0.4)	0.9 (0.4)	75.2 (64.3)	41.2 (12.7)	28.0 (12.7)	13.7 (51.3)	47.1 (32.6)	68.5 (32.6)	
		3.1	2554.8C	2.5	3208.5C	0.1	3319.9C	0.2	3322.4C	2.6	3214.6C	3.3	2556.3C				
3F	4000	63.3 (33.2)	34.3 (57.2)	24.9 (13.7)	74.8 (64.0)	2.4 (1.2)	77.0 (64.4)	0.6 (0.4)	77.6 (64.8)	22.8 (12.7)	120.7 (81.2)	61.8 (32.6)					
		59.4 (27.2)	47.8 (8.9)	19.6 (8.9)	78.8 (65.1)	40.7 (0.5)	1.2 (0.5)	78.4 (64.7)	39.7 (0.1)	0.4 (0.1)	76.0 (64.3)	40.6 (8.3)	18.6 (8.3)	36.2 (57.7)	47.9 (26.8)	58.9 (26.8)	
		5.0	2887.6C	1.8	3622.3C	0.1	3741.0C	0.3	3743.6C	2.0	3629.1C	5.3	2889.2C				
2F	4525	49.3 (27.2)	62.0 (66.4)	16.0 (8.9)	79.7 (67.2)	1.0 (0.5)	81.0 (67.4)	0.2 (0.1)	80.9 (67.5)	14.7 (8.3)	104.0 (78.1)	48.3 (26.8)					
		55.7 (27.5)	48.0 (0.1)	3.6 (0.1)	81.6 (67.7)	42.0 (0.8)	1.1 (0.8)	81.7 (67.6)	41.3 (0.6)	0.9 (0.6)	80.4 (67.4)	42.0 (0.2)	3.3 (0.2)	62.9 (66.7)	48.1 (27.3)	55.7 (27.3)	
		6.5	3224.9C	3.4	4046.4C	0.7	4165.9C	0.4	4169.0C	3.7	4053.9C	6.2	3226.7C				
1F		68.7 (27.5)	264.4 (204.8)	3.2 (0.1)	220.2 (171.9)	2.5 (0.8)	222.4 (177.6)	1.7 (0.6)	222.4 (177.6)	4.0 (0.2)	260.8 (183.2)	68.0 (27.3)					
		3694.0	182.0	4831.6	261.2	107.8	4913.1	222.7	126.0	4915.8	220.6	107.8	4838.9	264.9	182.0	3695.8	
		(150.4)	(183.3)	(183.3)	(177.7)	(177.7)	(177.7)	(172.0)	(172.0)	(205.0)	(205.0)	(150.4)	(150.4)	(205.0)	(205.0)	(150.4)	
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		A フレーム (S=1/272)															


鉛直荷重 (立体解析)

				33.2 (67.5)		81.0 (78.8)		103.0 (82.7)		93.3 (80.9)		115.0 (90.0)					
11F	40575	4000	122.0 (54.3)	122.0 (92.2)	68.5 (26.3)	55.0 (80.8)	61.5 (0.5)	1.0 (0.0)	82.0 (76.9)	53.7 (8.3)	17.5 (8.3)	85.4 (78.7)	56.8 (24.6)	51.4 (69.7)	41.9 (67.7)	67.7 (51.1)	115.0 (51.1)
			13.4	434.8C	2.5	680.1C	0.0	688.8C	1.0	689.5C	2.1	676.5C	12.7	432.4C	89.5 (51.1)		
10F			95.2 (54.3)	15.0 (40.4)	50.1 (26.3)	59.9 (62.7)	1.1 (0.5)	90.2 (69.4)	15.6 (8.3)	86.0 (69.1)	47.1 (24.6)	155.3 (87.6)	89.5 (51.1)				
		71.0 (36.0)	166.2 (90.7)	44.8 (22.1)	45.4 (68.4)	50.2 (0.8)	1.6 (0.8)	62.6 (61.7)	44.1 (6.9)	13.8 (62.0)	60.7 (20.6)	42.2 (43.5)	44.4 (33.4)	65.8 (33.4)			
		1.0	857.7C	1.2	1185.2C	0.0	1233.5C	0.1	1215.9C	1.1	1159.7C	1.1	851.9C				
9F			73.0 (36.0)	0.4 (45.5)	43.1 (22.1)	60.3 (62.5)	1.6 (0.8)	88.9 (69.1)	13.7 (6.9)	86.7 (69.0)	40.0 (20.6)	134.2 (82.7)	67.9 (33.4)				
		71.2 (33.4)	144.2 (85.6)	48.5 (18.7)	39.2 (68.6)	82.0 (0.8)	1.7 (0.8)	63.6 (62.0)	44.2 (6.3)	13.1 (62.1)	62.0 (17.2)	36.2 (48.4)	10.5 (48.1)	48.1 (31.1)	66.3 (31.1)		
		3.9	1285.5C	1.7	1712.1C	0.0	1795.1C	0.5	1759.4C	1.5	1664.6C	3.7	1276.5C				
8F			63.3 (33.4)	1.9 (44.2)	35.9 (18.7)	59.4 (61.7)	1.6 (0.8)	90.0 (69.2)	12.1 (6.3)	91.4 (69.9)	33.2 (17.2)	141.2 (83.9)	59.0 (31.1)				
		88.4 (42.4)	151.8 (86.9)	45.5 (25.4)	52.9 (69.4)	87.0 (0.8)	2.8 (61.9)	63.8 (8.7)	43.6 (61.2)	18.0 (23.6)	59.8 (47.2)	49.0 (47.2)	9.3 (45.2)	45.2 (39.4)	82.2 (39.4)		
	3.7	1724.5C	2.1	2247.8C	0.1	2364.9C	0.6	2310.6C	1.8	2178.0C	3.4	1711.5C					
7F		81.0 (42.4)	0.4 (44.3)	48.8 (25.4)	59.2 (61.2)	2.6 (1.4)	90.4 (69.1)	16.8 (8.7)	94.4 (70.5)	45.3 (23.6)	142.4 (83.9)	75.5 (39.4)					
	71.8 (35.7)	152.8 (86.8)	44.2 (20.4)	41.8 (69.9)	90.2 (0.8)	2.7 (61.3)	64.5 (7.4)	43.0 (62.0)	14.9 (18.9)	58.7 (60.6)	38.7 (47.2)	10.5 (44.0)	44.0 (33.4)	66.9 (33.4)			
	0.3	2167.0C	1.0	2786.8C	0.0	2936.6C	0.1	2864.3C	0.9	2695.4C	0.2	2150.0C					
6F		71.2 (35.7)	10.9 (47.6)	39.8 (20.4)	61.4 (61.6)	2.7 (1.3)	88.9 (68.7)	14.8 (7.4)	93.2 (70.0)	36.8 (18.9)	131.3 (80.9)	66.5 (33.4)					
	69.3 (34.4)	140.4 (83.5)	44.8 (19.7)	38.8 (69.5)	89.6 (0.8)	1.9 (62.4)	66.0 (6.1)	43.0 (61.1)	13.0 (6.1)	61.2 (61.1)	43.3 (18.1)	35.9 (50.1)	20.4 (44.6)	64.8 (32.0)			
	0.1	2609.0C	0.8	3332.3C	0.2	3512.9C	0.8	3422.1C	0.5	3219.2C	0.4	2588.7C					
5F		69.0 (34.4)	25.9 (41.4)	40.5 (19.7)	65.4 (62.9)	1.4 (0.8)	89.2 (68.6)	11.5 (6.1)	89.0 (69.1)	37.0 (18.1)	170.8 (95.9)	64.0 (32.0)					
	114.4 (51.9)	183.5 (99.5)	50.5 (31.3)	69.6 (68.2)	84.2 (0.4)	0.6 (62.5)	67.4 (6.9)	42.1 (62.0)	14.2 (6.9)	63.5 (62.0)	44.2 (29.2)	64.5 (45.0)	50.1 (48.6)	106.8 (48.6)			
	10.7	3068.0C	6.9	3872.0C	0.1	4092.4C	0.5	3983.3C	6.2	3739.5C	9.7	3043.2C					
4F		93.1 (51.9)	13.9 (44.1)	55.8 (31.3)	67.0 (62.9)	0.8 (0.4)	88.0 (68.2)	13.2 (6.9)	90.4 (69.1)	52.1 (29.2)	164.6 (93.7)	87.4 (48.6)					
	82.4 (39.1)	175.5 (96.8)	48.5 (20.3)	44.5 (68.2)	86.3 (0.6)	1.3 (62.9)	69.1 (5.0)	41.9 (62.0)	10.1 (18.8)	64.7 (47.2)	42.9 (47.2)	40.9 (26.6)	77.2 (36.8)				
	4.2	3526.5C	4.0	4415.8C	0.2	4673.1C	0.1	4546.0C	3.4	4264.5C	3.5	3497.9C					
3F		73.9 (39.1)	17.8 (53.3)	36.6 (20.3)	70.4 (63.6)	0.9 (0.6)	85.5 (67.4)	9.8 (5.0)	87.4 (68.1)	34.2 (18.8)	133.7 (85.4)	70.1 (36.8)					
	67.5 (30.2)	141.4 (87.6)	49.7 (13.6)	30.2 (67.5)	84.6 (0.1)	0.7 (63.7)	72.1 (3.1)	41.7 (63.0)	6.7 (12.5)	69.0 (55.5)	27.4 (49.5)	49.5 (28.6)	63.5 (28.6)				
	7.1	3977.7C	3.1	4969.4C	0.4	5256.5C	0.5	5111.3C	2.4	4799.5C	6.3	3946.4C					
2F		53.3 (30.2)	49.7 (61.4)	24.1 (13.6)	74.5 (64.5)	0.1 (0.1)	83.0 (66.6)	5.7 (3.1)	83.3 (66.9)	22.5 (12.5)	110.1 (78.2)	50.8 (28.6)					
	61.3 (30.6)	114.5 (79.5)	47.2 (1.4)	81.8 (66.6)	42.3 (0.7)	1.1 (64.5)	75.5 (1.7)	41.2 (64.2)	3.4 (1.0)	73.8 (64.2)	41.9 (1.0)	6.5 (62.7)	47.1 (59.3)	59.3 (30.0)			
	7.9	4439.3C	5.0	5533.2C	0.5	5844.6C	0.5	5680.8C	4.3	5344.4C	8.6	4406.5C					
1F		77.1 (30.6)	332.7 (250.2)	1.9 (1.4)	277.3 (207.3)	2.1 (0.7)	280.8 (214.9)	4.4 (1.7)	331.0 (222.3)	2.2 (1.0)	76.5 (179.1)	76.5 (30.0)					
		5270.2	239.1	6832.5	139.9	7093.0	279.4	163.9	6930.2	276.4	140.3	6644.8	239.2	5237.3			
		(179.2)	(222.1)	(222.1)	(222.1)	(214.5)	(207.1)	(207.1)	(250.3)	(250.3)	(250.3)	(250.3)	(250.3)	(250.3)			
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200			
		36000															
		1	2	3	4	5	6										
		B フレーム (S=1/272)															


鉛直荷重（立体解析）

				48.1 (59.0)		59.8 (60.6)		94.2 (69.4)		89.0 (67.1)		68.0 (64.0)					
11F	4000	83.3 (36.8)	50.5	35.2 (18.8)	83.2 (67.2)	44.7	5.6 (2.7)	54.2 (58.3)	42.0	28.5 (15.2)	65.6 (60.7)	38.9	21.6 (10.4)	67.4 (63.8)	48.5	68.0 (30.3)	
		9.7	162.8C	2.5	242.1C	0.2	232.9C	2.0	248.9C	0.7	252.3C	7.4	157.5C				
10F	4000	64.0 (36.8)	27.6 (42.8)	40.2 (18.8)	89.3 (83.8)	5.3 (2.7)	119.2 (91.5)	32.4 (15.2)	74.2 (55.6)	20.2 (10.4)	85.1 (59.4)	53.2 (30.3)					
		37.6 (20.8)	101.5 (63.4)	31.0	38.0 (19.4)	105.8 (88.4)	58.6	3.6 (1.9)	80.4 (80.7)	56.3	30.7 (15.9)	56.0 (50.6)	30.4	14.4 (7.4)	39.7 (46.8)	33.2	31.9 (17.7)
9F	4025	4.1	360.9C	0.9	520.5C	0.2	546.0C	1.1	519.0C	0.4	481.5C	3.4	350.9C				
		45.8 (20.8)	31.4 (44.5)	39.7 (19.4)	88.6 (83.4)	3.9 (1.9)	119.2 (91.4)	33.0 (15.9)	74.4 (55.7)	15.2 (7.4)	77.7 (57.8)	38.8 (17.7)					
8F	4000	47.6 (24.7)	93.4 (61.7)	33.2	36.7 (19.4)	107.8 (88.7)	57.9	4.0 (2.2)	80.7 (80.7)	56.2	30.3 (15.9)	55.9 (50.5)	30.4	15.2 (8.3)	44.0 (48.4)	34.7	38.9 (20.0)
		2.1	548.6C	2.3	788.1C	0.4	845.8C	1.6	775.6C	1.5	699.2C	1.3	534.1C				
7F	4000	51.9 (24.7)	21.4 (42.5)	41.3 (19.4)	83.7 (83.9)	4.8 (2.2)	125.1 (94.3)	33.6 (15.9)	77.9 (57.3)	18.1 (8.3)	84.0 (60.4)	41.6 (20.0)					
		54.0 (27.3)	105.9 (66.0)	34.0	44.6 (22.5)	107.3 (90.5)	62.6	5.3 (2.7)	73.7 (80.1)	58.8	35.6 (18.0)	55.9 (51.2)	30.7	20.1 (10.1)	39.7 (48.1)	35.8	42.4 (21.5)
6F	4025	0.6	744.1C	0.4	1059.9C	0.0	1149.4C	0.5	1040.4C	0.1	923.2C	0.6	723.7C				
		55.2 (27.3)	23.2 (42.9)	45.5 (22.5)	84.7 (83.9)	5.4 (2.7)	124.9 (94.2)	36.6 (18.0)	78.3 (57.4)	20.3 (10.1)	82.9 (60.1)	43.6 (21.5)					
5F	4000	49.2 (25.2)	104.4 (65.5)	33.8	40.1 (20.4)	108.7 (90.5)	61.5	4.5 (2.3)	74.8 (80.3)	58.3	32.7 (16.7)	55.6 (51.1)	30.7	17.1 (8.6)	40.9 (48.4)	35.7	39.3 (20.1)
		1.1	940.5C	0.7	1334.0C	0.1	1454.9C	0.7	1306.4C	0.2	1149.1C	1.0	914.3C				
4F	4025	51.4 (25.2)	29.2 (44.7)	41.5 (20.4)	87.0 (84.3)	4.7 (2.3)	122.2 (93.3)	34.1 (16.7)	76.8 (56.9)	17.4 (8.6)	79.1 (59.0)	41.2 (20.1)					
		46.8 (23.8)	98.2 (63.8)	33.9	36.9 (18.7)	107.6 (90.1)	60.9	4.2 (2.1)	78.0 (81.1)	58.1	30.9 (15.7)	57.2 (51.5)	30.6	14.8 (7.4)	44.5 (49.4)	35.8	37.9 (19.3)
3F	4000	1.1	1132.8C	0.7	1606.9C	0.1	1759.5C	0.7	1569.2C	0.1	1372.6C	1.0	1101.4C				
		49.0 (23.8)	36.1 (46.6)	38.3 (18.7)	90.0 (84.9)	4.4 (2.1)	119.0 (92.4)	32.3 (15.7)	75.0 (56.5)	15.1 (7.4)	75.2 (58.0)	39.9 (19.3)					
2F	4000	42.2 (21.7)	91.2 (61.9)	34.0	31.9 (16.3)	106.3 (89.5)	60.0	3.7 (1.9)	81.9 (82.0)	57.7	27.8 (14.3)	59.0 (52.0)	30.6	11.8 (5.9)	48.2 (50.5)	35.9	35.3 (18.3)
		1.2	1323.0C	0.6	1881.5C	0.1	2066.3C	0.8	1831.7C	0.0	1596.5C	1.2	1287.4C				
1F	4525	44.6 (21.7)	44.3 (48.9)	33.1 (16.3)	93.5 (85.7)	3.9 (1.9)	114.9 (91.1)	29.3 (14.3)	72.9 (55.8)	11.8 (5.9)	70.4 (56.7)	37.8 (18.3)					
		38.0 (19.3)	82.7 (59.6)	34.1	27.2 (13.7)	104.6 (88.8)	59.1	2.9 (1.5)	86.8 (83.3)	57.3	24.4 (12.4)	61.3 (52.6)	30.5	8.4 (4.2)	52.6 (51.8)	36.1	32.6 (16.7)
	0.7	1510.4C	0.2	2158.5C	0.1	2376.2C	0.5	2093.7C	0.1	1820.7C	0.8	1471.6C					
	39.3 (19.3)	53.1 (51.3)	27.7 (13.7)	97.5 (86.5)	3.0 (1.5)	110.2 (89.6)	25.3 (12.4)	70.2 (55.1)	8.3 (4.2)	65.7 (55.4)	34.3 (16.7)						
	34.7 (18.1)	74.0 (57.1)	34.1	22.2 (11.2)	102.9 (88.0)	57.9	1.9 (0.9)	92.7 (84.8)	56.7	21.1 (10.9)	63.8 (53.3)	30.6	4.4 (1.9)	57.5 (53.1)	36.0	31.4 (16.7)	
	1.5	1693.5C	0.2	2436.4C	0.0	2688.3C	0.7	2353.5C	0.5	2043.4C	2.0	1652.7C					
	37.6 (18.1)	72.5 (60.4)	22.6 (11.2)	109.1 (92.8)	1.9 (0.9)	108.9 (92.7)	22.4 (10.9)	73.4 (59.4)	3.3 (1.9)	62.5 (58.3)	35.4 (16.7)						
	28.0 (12.8)	65.6 (58.5)	37.9	10.8 (3.9)	105.8 (91.9)	60.0	0.4 (0.1)	106.8 (92.1)	59.7	12.7 (5.1)	73.8 (59.5)	33.4	0.6 (0.5)	70.6 (60.5)	40.4	27.1 (12.5)	
	0.9	1880.1C	2.1	2726.1C	0.2	3013.5C	1.0	2620.6C	0.7	2275.4C	1.1	1839.1C					
	29.8 (12.8)	268.2 (210.7)	6.7 (3.9)	217.9 (169.7)	0.1 (0.1)	225.6 (178.7)	10.6 (5.1)	271.3 (185.4)	1.9 (0.5)	29.3 (143.8)	29.3 (12.5)						
	2127.8	199.5	3225.9	274.9 (185.5)	102.1	3463.2	217.9 (176.6)	126.8	3072.3	215.0 (169.8)	105.3	2775.4	273.2 (211.5)	197.2	2085.8	2127.8	


鉛直荷重 (立体解析)

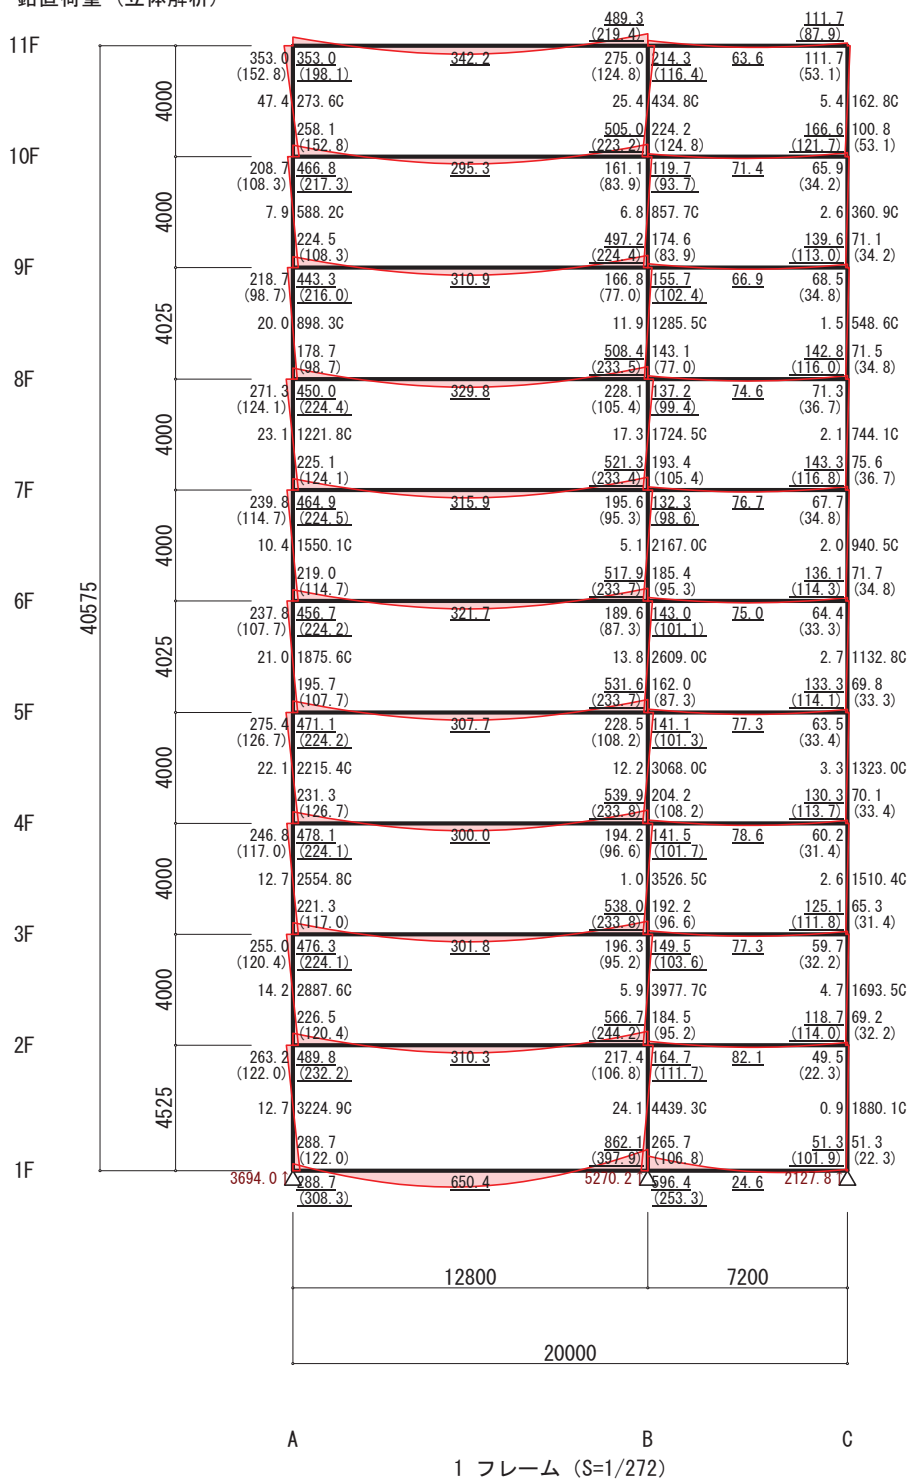


鉛直荷重 (立体解析)

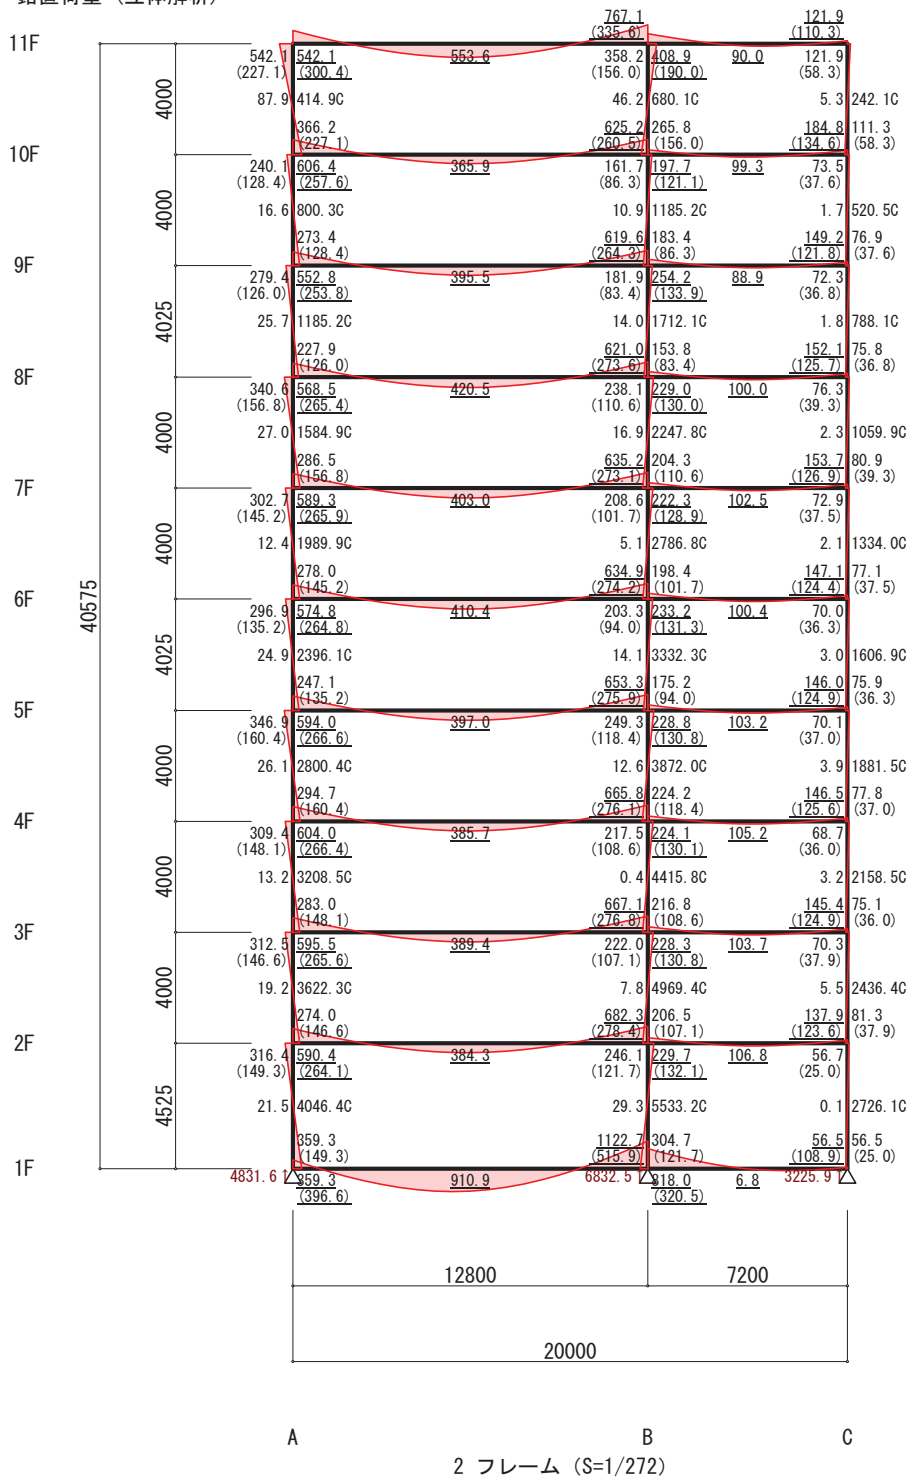


鉛直荷重 (立体解析)

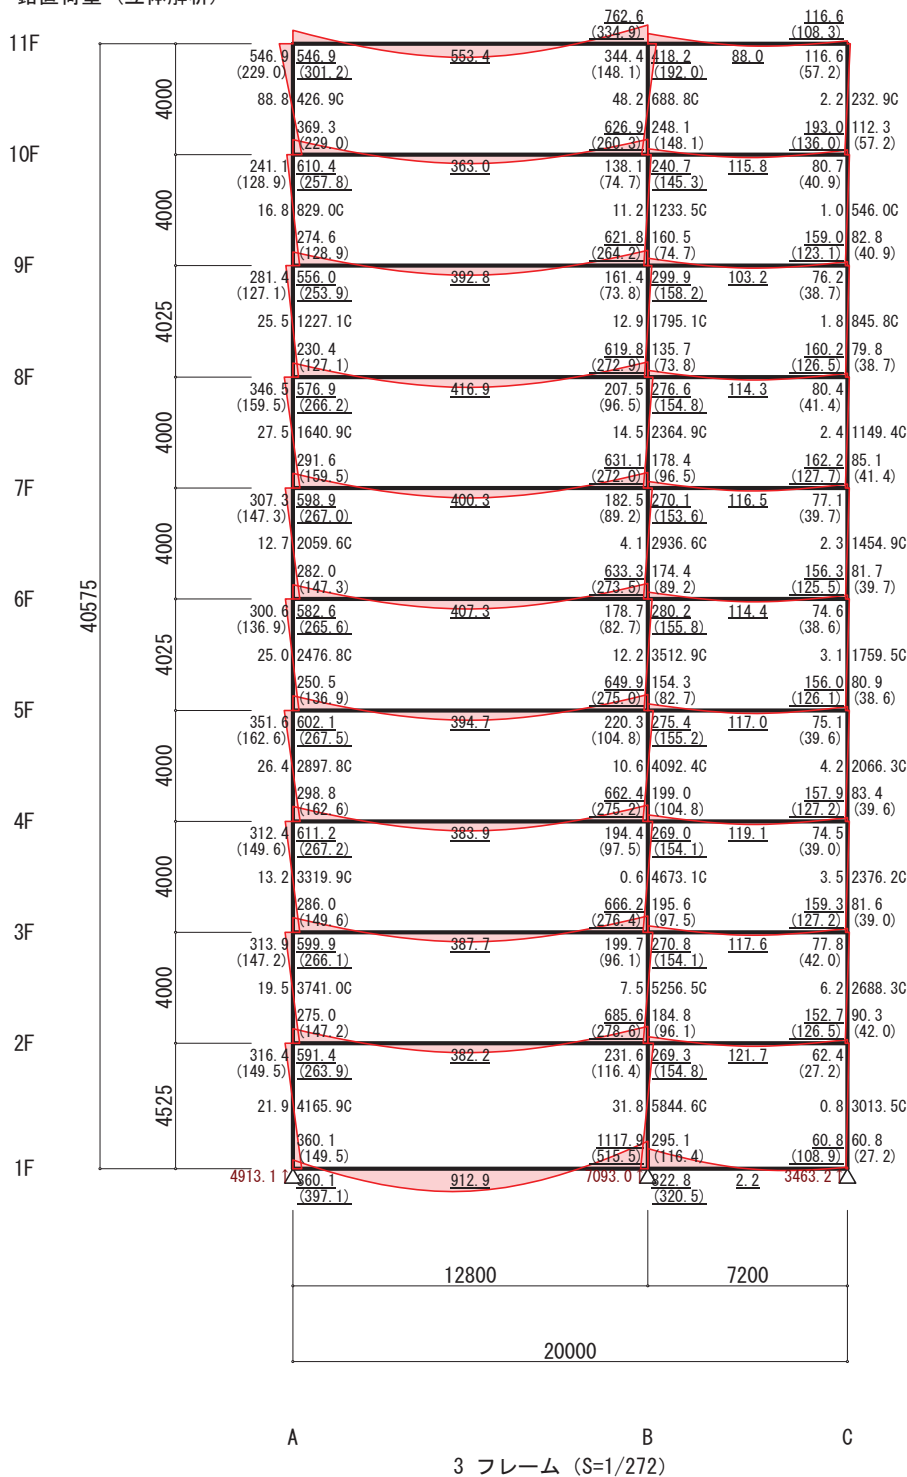


鉛直荷重 (立体解析)

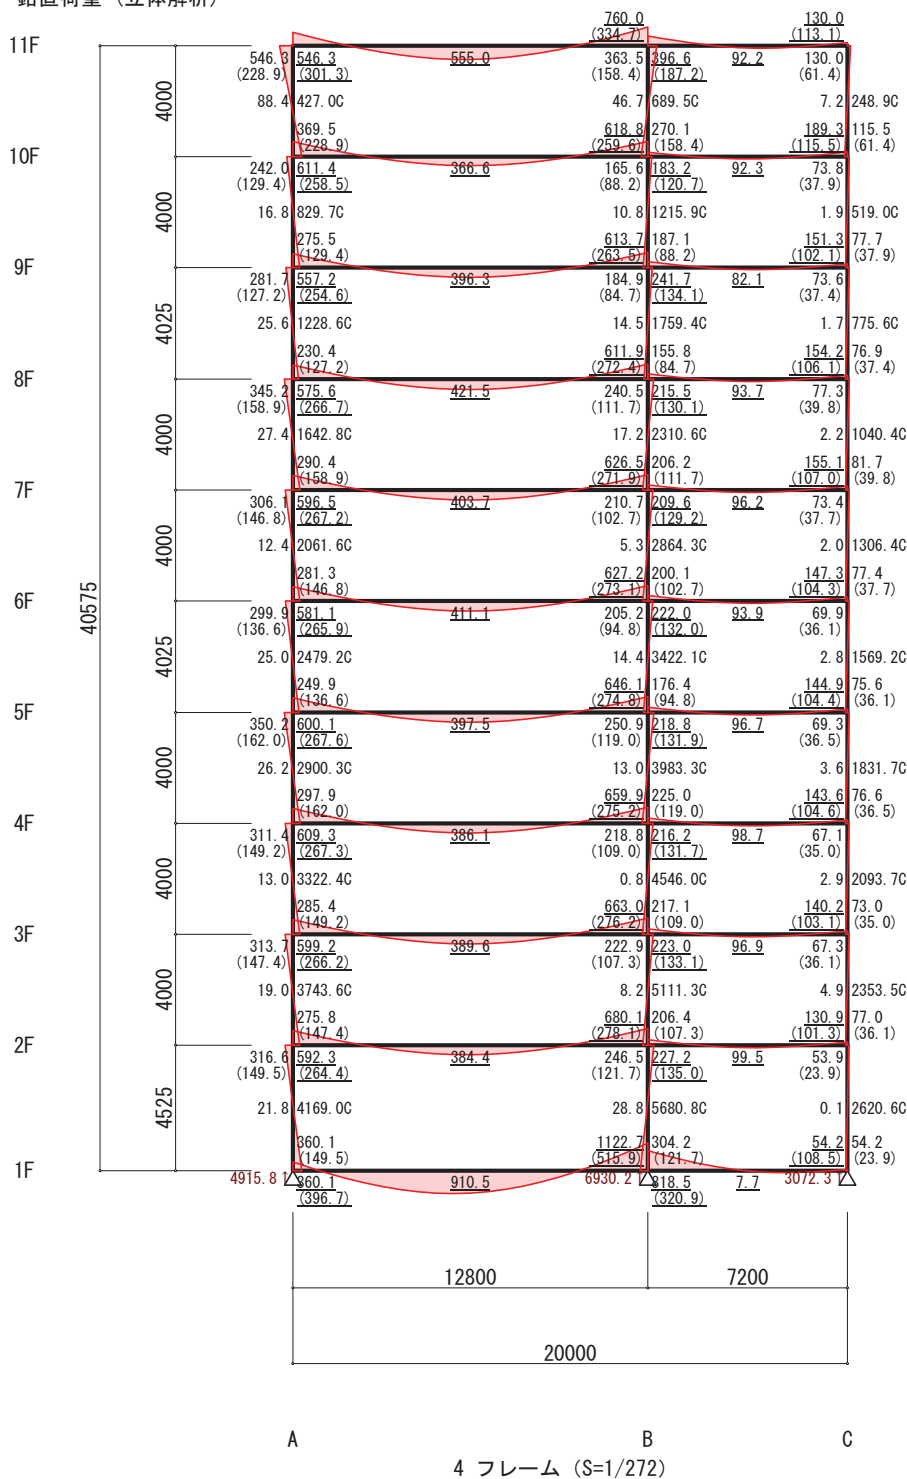

鉛直荷重 (立体解析)

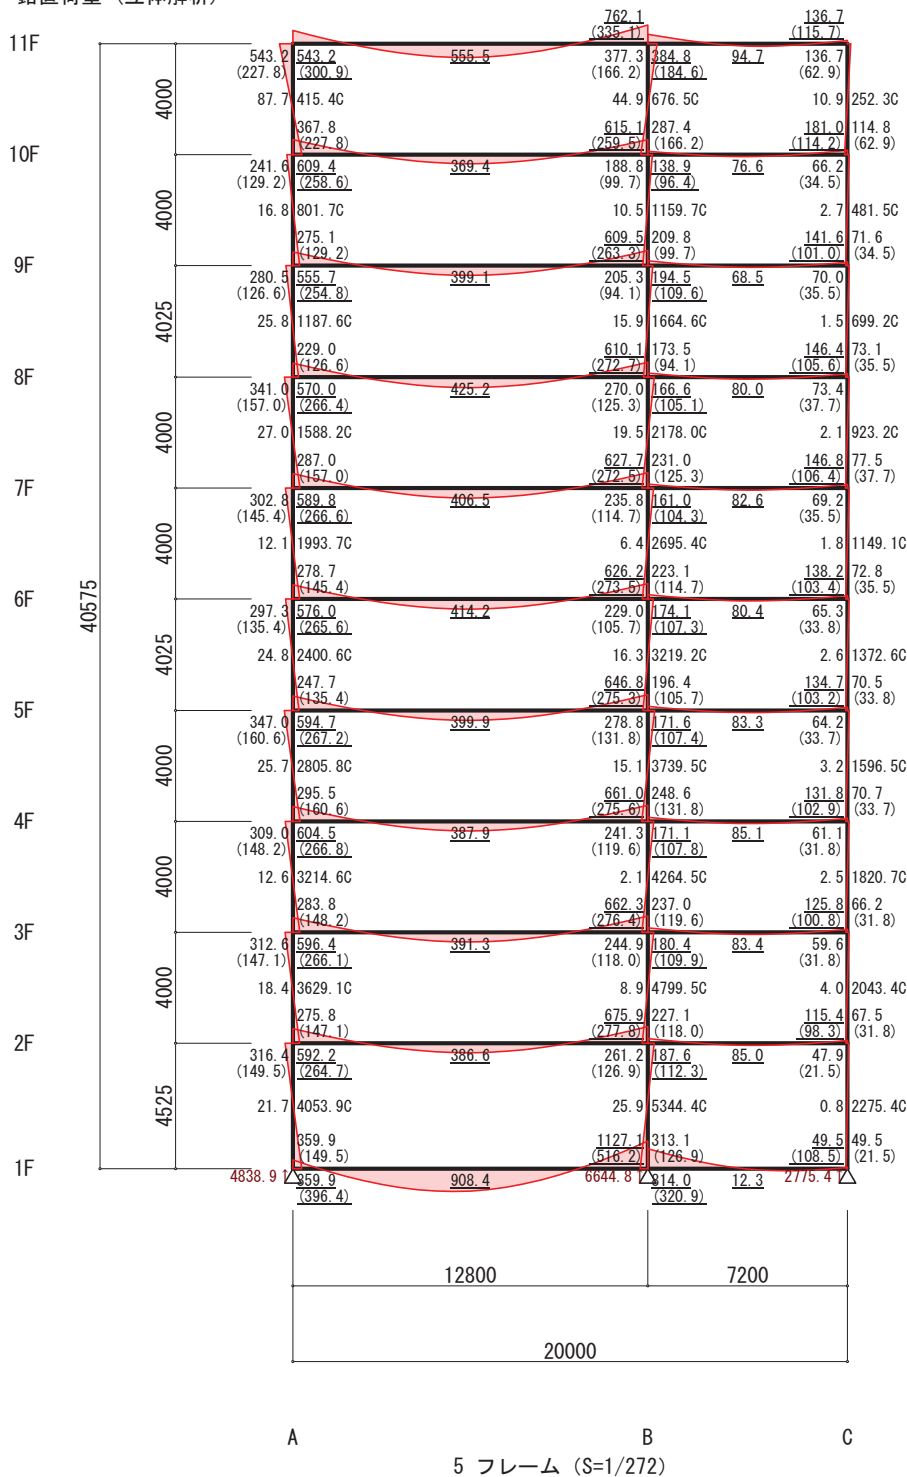

鉛直荷重 (立体解析)

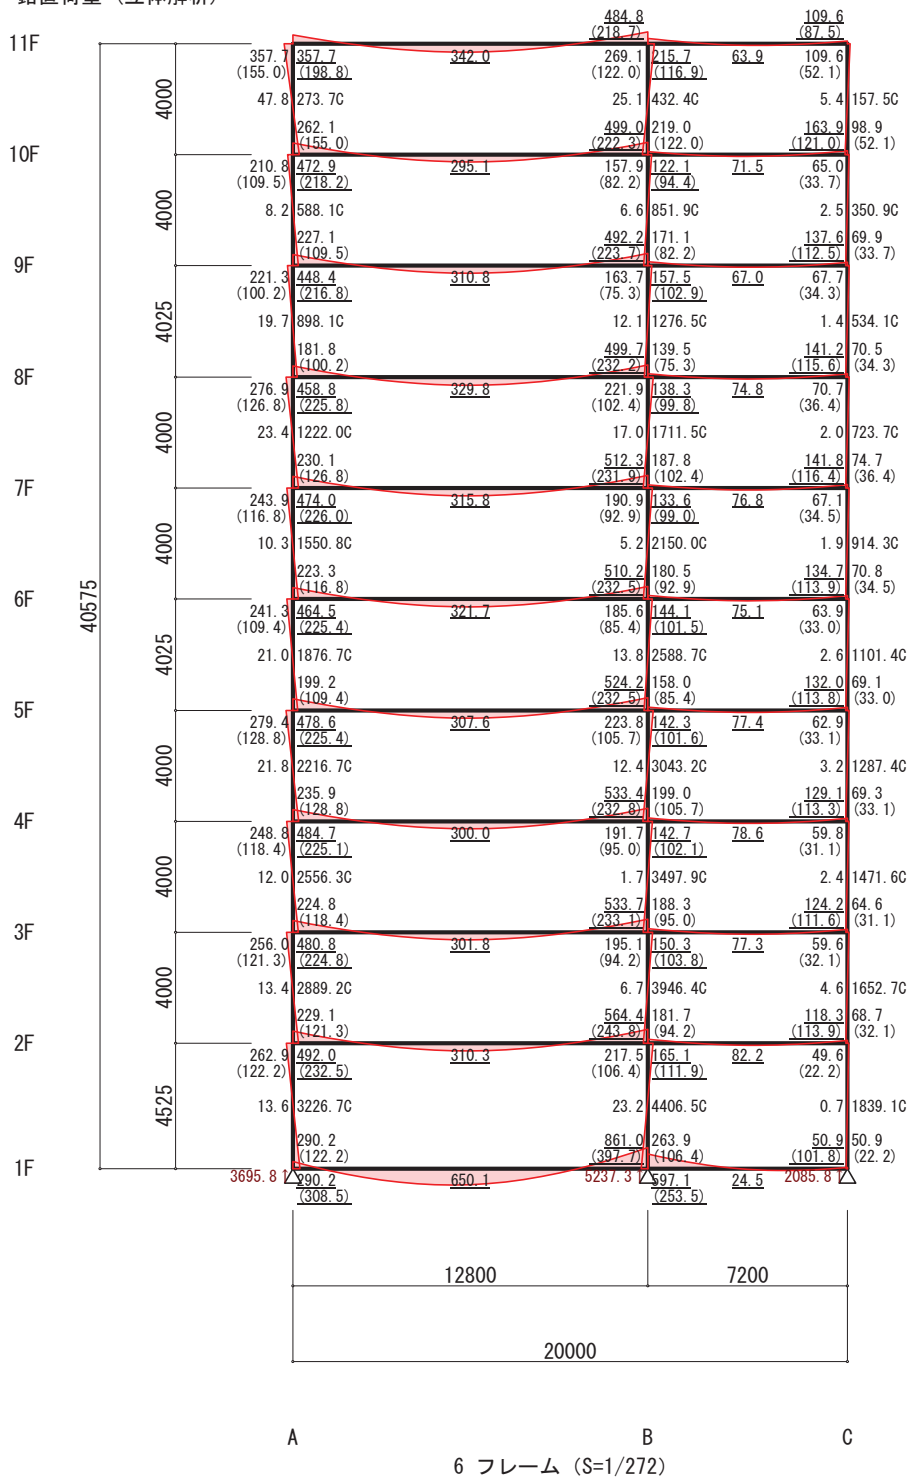

方向 正加力 (立体解析)		118.5 (43.9)		264.9 (78.7)		242.3 (67.3)		301.4 (78.6)		197.9 (44.0)							
40575	4000	197.8 (79.2)	197.8 (43.9)	39.6	420.2 (190.1)	301.7 (78.7)	18.4	507.1 (230.4)	242.2 (67.3)	0.0	507.0 (230.3)	264.7 (78.6)	18.4	420.2 (190.0)	118.7 (44.0)	39.6	197.9 (79.2)
		39.4	49.9T		40.1	37.1T		46.3	10.6C		46.3	10.9T		40.1	37.3C	39.4	49.9C
	4000		118.9 (79.2)		386.0 (119.0)	340.0 (190.1)		555.1 (157.3)	414.5 (230.4)		542.3 (150.6)	414.3 (230.3)		577.6 (157.3)	340.0 (190.0)		471.0 (119.1)
		351.9 (155.1)	470.9 (119.0)	42.4	623.8 (296.9)	577.8 (157.3)	11.4	682.8 (325.4)	542.2 (150.6)	0.0	682.7 (325.4)	554.8 (157.3)	11.4	623.8 (296.9)	386.2 (119.1)	42.4	352.0 (155.2)
	4000	41.7	180.0T		30.0	81.1T		32.0	15.5C		32.0	15.9T		30.0	81.5C	41.7	180.1C
			268.5 (155.1)		593.3 (182.2)	563.8 (296.9)		732.5 (206.2)	618.8 (325.4)		718.0 (199.4)	618.8 (325.4)		751.6 (206.1)	563.7 (296.9)		718.8 (182.3)
	4025	450.1 (214.1)	718.7 (182.2)	62.7	781.3 (374.9)	751.8 (206.2)	9.7	831.6 (399.2)	718.0 (199.4)	0.0	831.5 (399.2)	732.3 (206.1)	9.7	781.3 (374.9)	593.4 (182.3)	62.7	450.2 (214.1)
		19.3	375.3T		26.7	111.9T		28.2	19.9C		28.2	20.4T		26.7	112.5C	19.3	375.4C
	4000		411.5 (214.1)		769.1 (229.2)	727.8 (374.9)		924.6 (259.1)	775.2 (399.2)		906.2 (251.7)	775.1 (399.2)		940.8 (259.1)	727.8 (374.9)		881.2 (229.2)
		469.6 (222.9)	881.0 (229.2)	56.0	982.3 (473.0)	941.0 (259.1)	8.2	1055.6 (508.3)	906.2 (251.7)	0.0	1055.5 (508.3)	924.4 (259.1)	8.2	982.3 (473.0)	769.3 (229.2)	55.9	469.6 (222.9)
	4000	23.8	627.3T		36.3	154.2T		39.0	23.2C		39.0	23.8T		36.3	155.0C	23.8	627.4C
			422.0 (222.9)		904.9 (264.5)	909.7 (473.0)		1076.7 (300.9)	977.7 (508.3)		1056.7 (293.5)	977.6 (508.3)		1089.3 (300.8)	909.6 (473.0)		999.6 (264.5)
	4000	577.5 (269.4)	899.5 (264.5)	47.3	1084.7 (533.5)	1089.5 (300.9)	6.4	1155.7 (570.9)	1056.7 (293.5)	0.0	1155.6 (570.8)	1076.5 (300.8)	6.4	1084.7 (533.5)	905.1 (264.5)	47.3	577.5 (269.4)
		38.7	918.9T		17.8	205.7T		13.9	25.5C		13.9	26.1T		17.8	206.6C	38.7	919.0C
	4025		500.0 (269.4)		1015.9 (299.3)	1049.1 (533.5)		1140.7 (319.4)	1127.8 (570.9)		1109.7 (308.2)	1127.8 (570.8)		1158.7 (319.3)	1049.1 (533.5)		1139.5 (299.4)
		639.4 (371.4)	1139.4 (299.3)	61.7	1125.6 (590.2)	1158.8 (319.4)	9.1	1122.5 (569.5)	1109.7 (308.2)	0.0	1122.5 (569.5)	1140.6 (319.3)	9.1	1125.6 (590.2)	1016.0 (299.4)	61.7	639.4 (371.4)
	4000	108.1	1249.5T		62.2	243.7T		23.6	30.6C		23.6	31.1T		62.2	244.9C	108.1	1249.7C
			855.5 (371.4)		1705.9 (491.8)	1250.0 (590.											

		131.9 (50.2)		302.3 (90.3)		274.1 (76.3)		353.2 (91.7)		227.9 (49.5)						
4000	229.7 (93.2)	229.7 (50.2)	48.9 (218.5)	348.1 (90.3)	22.9	577.8 (264.0)	275.5 (76.3)	0.7	580.8 (265.4)	306.7 (91.7)	23.2	481.5 (219.2)	128.3 (49.5)	49.8	227.9 (92.4)	
	43.4	44.0T	42.9	44.3T	49.8	13.3C	50.0	10.7T	480.8 (265.4)	623.1 (173.2)	14.6	718.3 (343.7)	440.2 (137.5)	54.7	408.0 (182.6)	
4000	409.1 (183.1)	552.0 (138.3)	54.2	717.2 (343.1)	567.7 (181.5)	14.4	784.6 (375.8)	524.0 (173.2)	0.4	786.8 (376.8)	644.4 (183.1)	14.6	718.3 (343.7)	440.2 (137.5)	54.7	408.0 (182.6)
	42.8	176.5T	31.0	94.3T	33.1	20.2C	33.1	14.1T	31.0	89.6C	42.8	175.1C	42.8	175.1C	42.8	175.1C
4025	500.1 (238.8)	823.5 (207.2)	77.7	869.3 (418.2)	856.4 (234.4)	12.4	927.5 (446.3)	814.3 (226.1)	0.5	929.5 (447.3)	836.6 (235.9)	12.6	870.4 (418.7)	564.9 (206.4)	78.2	499.0 (238.3)
	19.5	379.1T	27.6	129.0T	29.2	27.1C	29.3	17.7T	27.7	121.2C	19.4	377.0C	19.4	377.0C	19.4	377.0C
4000	538.9 (256.4)	1000.1 (258.5)	69.5	1114.0 (537.5)	1067.0 (293.4)	10.6	1200.0 (579.0)	1023.3 (284.2)	0.3	1202.6 (580.3)	1050.8 (294.9)	10.8	1115.4 (538.1)	858.2 (257.8)	69.8	537.6 (255.8)
	26.1	621.6T	39.1	165.7T	41.9	37.2C	42.1	24.1T	39.2	154.5C	26.1	619.0C	26.1	619.0C	26.1	619.0C
4000	652.4 (304.7)	1139.0 (299.9)	59.5	1225.2 (602.7)	1241.1 (342.4)	8.4	1307.7 (645.8)	1199.6 (333.1)	0.2	1309.8 (646.8)	1229.2 (343.8)	8.5	1226.4 (603.2)	1017.3 (299.2)	59.8	651.4 (304.2)
	43.0	902.7T	19.9	208.7T	16.1	47.8C	16.1	31.4T	19.9	194.1C	43.0	899.6C	43.0	899.6C	43.0	899.6C
4025	740.0 (419.4)	1306.3 (341.4)	77.2	1292.8 (669.7)	1326.4 (365.3)	11.4	1293.9 (649.5)	1265.8 (351.6)	0.2	1295.6 (650.3)	1307.8 (366.5)	11.5	1293.6 (670.0)	1149.4 (340.8)	77.5	739.0 (418.9)
	104.0	1224.8T	54.9	232.8T	13.2	63.1C	13.1	43.5T	54.7	214.7C	104.0	1221.2C	104.0	1221.2C	104.0	1221.2C
4000	1222.3 (578.4)	2170.3 (579.5)	84.2	1839.5 (870.8)	1240.2 (350.3)	20.7	1252.5 (632.4)	1291.2 (358.6)	0.2	1254.4 (633.3)	1285.5 (351.4)	20.5	1839.7 (870.9)	1098.3 (578.6)	84.5	1220.4 (577.6)
	65.4	1779.0T	98.0	0.7C	12.3	58.1C	12.2	35.8T	98.0	22.0T	65.2	1774.6C	65.2	1774.6C	65.2	1774.6C
4000	1269.7 (609.4)	2361.2 (634.8)	75.8	1854.8 (892.5)	1288.7 (360.9)	10.7	1331.0 (669.3)	1298.1 (360.6)	0.1	1332.3 (669.9)	1313.3 (361.8)	10.6	1855.0 (892.6)	1206.7 (634.1)	76.0	1268.6 (608.9)
	51.0	2385.9T	69.8	281.9C	7.5	62.7C	7.5	38.4T	69.8	306.2T	50.9	2380.9C	50.9	2380.9C	50.9	2380.9C
4000	1319.3 (666.2)	2487.1 (668.7)	79.7	1900.1 (940.6)	1287.5 (362.0)	15.9	1292.7 (674.6)	1319.5 (366.5)	0.1	1293.6 (675.0)	1321.5 (362.7)	15.8	1900.2 (940.6)	1232.5 (668.2)	79.8	1318.5 (665.8)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		94.1 (30.3)		136.8 (38.7)		116.1 (33.3)		158.5 (42.9)		113.2 (26.0)							
11F	4000	123.9 (47.1)	123.9 (30.3)	14.9	236.0 (107.0)	141.9 (38.7)	2.5	260.8 (121.5)	124.0 (33.3)	3.9	266.1 (119.3)	150.0 (42.9)	4.2	232.5 (101.0)	74.0 (26.0)	19.6	113.2 (43.0)
		29.7	30.5T		21.9	2.0T		17.8	6.8C		27.5	14.5T		30.5	13.9C		27.2
10F	4000	64.4 (47.1)	206.7 (61.1)	192.2 (107.0)	290.0 (82.0)	225.2 (121.5)		290.0 (82.0)	225.2 (121.5)	4.8	297.7 (81.4)	211.1 (119.3)		236.5 (64.7)	171.4 (101.0)		228.2 (60.8)
		169.1 (72.7)	233.5 (61.1)	13.4	314.9 (153.5)	300.4 (82.0)	5.2	352.8 (173.5)	288.1 (81.4)		316.0 (153.6)	229.4 (64.7)	3.5	274.6 (131.7)	209.6 (60.8)	9.3	169.3 (72.7)
		23.6	86.4T		8.0	10.3T		5.9	10.7C		8.8	6.0T		11.2	10.4C		24.0
9F	4025	121.9 (72.7)	306.1 (90.5)	299.0 (153.5)	397.9 (112.1)	341.0 (173.5)		408.9 (112.1)	298.3 (153.6)		408.9 (112.1)	298.3 (153.6)		312.0 (85.6)	252.3 (131.7)		343.2 (91.2)
		223.6 (120.3)	345.5 (90.5)	19.7	416.3 (222.6)	409.2 (112.1)	5.6	453.7 (241.6)	396.9 (111.9)	6.0	415.0 (222.2)	304.4 (85.6)	3.8	373.1 (200.8)	313.4 (91.2)	14.9	221.8 (119.3)
		18.6	168.3T		31.7	17.6T		32.4	14.6C		32.1	11.9C		31.0	4.6T		18.3
8F	4000	260.8 (120.3)	424.4 (127.9)	479.6 (222.6)	522.3 (147.1)	518.5 (241.6)		532.4 (145.9)	479.3 (222.2)		532.4 (145.9)	479.3 (222.2)		439.3 (120.5)	435.1 (200.8)		490.8 (128.0)
		235.4 (118.1)	496.2 (127.9)	35.9	481.6 (244.3)	536.8 (147.1)	7.3	522.0 (265.2)	518.2 (243.9)	7.1	481.4 (243.9)	428.3 (120.5)	5.5	435.2 (220.2)	431.0 (128.0)	29.9	232.5 (116.7)
		0.8	289.4T		7.1	22.7T		8.5	19.2C		6.5	29.1C		5.1	20.9T		0.9
7F	4000	237.0 (118.1)	467.1 (139.5)	495.7 (244.3)	569.5 (160.3)	538.9 (265.2)		581.7 (159.4)	494.4 (243.9)		581.7 (159.4)	494.4 (243.9)		474.0 (130.1)	445.5 (220.2)		533.2 (140.2)
		300.4 (148.8)	537.3 (139.5)	35.1	555.9 (282.9)	584.5 (160.3)	7.5	596.3 (303.5)	565.7 (159.4)	8.0	550.1 (279.2)	462.8 (130.1)	5.6	505.0 (256.3)	476.5 (140.2)	28.3	298.8 (148.1)
		2.7	420.6T		9.9	27.9T		10.7	23.8C		8.3	49.9C		7.6	41.3T		2.5
6F	4025	295.0 (148.8)	520.0 (155.6)	575.7 (282.9)	615.0 (172.8)	617.6 (303.5)		632.1 (173.0)	566.7 (279.2)		632.1 (173.0)	566.7 (279.2)		506.9 (139.4)	520.2 (256.3)		598.4 (157.2)
		305.4 (162.7)	600.4 (155.6)	40.2	573.4 (298.3)	629.1 (172.8)	7.1	611.1 (317.5)	613.7 (173.0)	9.2	561.9 (292.5)	496.6 (139.4)	5.2	520.3 (271.4)	533.7 (157.2)	32.4	304.7 (162.4)
		22.1	564.3T		27.0	26.9T		27.8	28.0C		26.7	74.7C		25.8	72.4T		22.1
5F	4000	349.6 (162.7)	485.0 (144.7)	627.3 (298.3)	572.2 (160.7)	666.7 (317.5)		587.2 (160.8)	615.4 (292.5)		587.2 (160.8)	615.4 (292.5)		469.2 (129.0)	572.0 (271.4)		555.3 (146.3)
		206.9 (113.2)	556.5 (144.7)	35.8	442.7 (234.3)	585.1 (160.7)	6.5	475.9 (251.2)	570.4 (160.8)	8.4	431.6 (228.3)	459.7 (129.0)	4.7	395.2 (209.8)	498.0 (146.3)	28.7	206.5 (113.0)
		19.4	689.9T		25.9	19.5T		26.5	34.0C		25.1	96.6C		24.5	108.2T		19.4
4F	4000	245.7 (113.2)	452.8 (134.8)	494.5 (234.3)	528.1 (148.2)	528.9 (251.2)		542.6 (148.6)	481.8 (228.3)		542.6 (148.6)	481.8 (228.3)		429.6 (118.2)	444.1 (209.8)		517.9 (136.7)
		272.1 (140.3)	517.8 (134.8)	32.5	497.5 (258.5)	539.1 (148.2)	5.5	526.2 (273.2)	527.0 (148.6)	7.8	482.4 (250.0)	421.6 (118.2)	4.0	451.5 (234.3)	466.0 (136.7)	25.9	272.5 (140.6)
		8.5	800.3T		19.5	6.3T		20.2	40.9C		17.7	116.6C		17.2	148.9T		8.8
3F	4000	289.2 (140.3)	480.8 (143.0)	536.6 (258.5)	541.8 (151.9)	566.6 (273.2)		561.4 (153.6)	517.8 (250.0)		561.4 (153.6)	517.8 (250.0)		435.0 (119.9)	485.8 (234.3)		552.0 (145.9)
		259.5 (138.8)	548.7 (143.0)	33.9	495.8 (262.9)	551.6 (151.9)	4.9	519.4 (274.6)	544.2 (153.6)	8.6	471.8 (249.5)	428.2 (119.9)	3.4	447.7 (237.8)	498.5 (145.9)	26.7	261.9 (140.3)
		18.1	916.0T		30.0	11.5C		29.8	46.8C		27.3	140.4C		27.8	198.0T		18.6
2F	4525	295.6 (138.8)	453.5 (135.9)	555.8 (262.9)	486.0 (136.0)	579.1 (274.6)		512.0 (139.7)	526.4 (249.5)		512.0 (139.7)	526.4 (249.5)		388.6 (107.3)	503.3 (237.8)		531.2 (139.8)
		229.5 (173.1)	525.1 (135.9)	35.8	390.6 (239.3)	493.0 (136.0)	3.5	400.7 (242.8)	493.7 (139.7)	9.2	369.8 (230.6)	384.2 (107.3)	2.2	360.3 (227.3)	475.1 (139.8)	28.0	232.0 (174.0)
		162.0	1023.8T		150.8	35.2C		148.7	50.3C		152.0	164.4C		154.0	251.7T		161.6
1F		553.5 (173.1)	391.9 (131.3)	692.3 (239.3)	337.9 (88.6)	698.1 (242.8)		353.0 (99.1)	673.8 (230.6)		353.0 (99.1)	673.8 (230.6)		284.4 (84.1)	668.3 (227.3)		555.3 (130.5)
		1115.8 (131.3)	553.5 (131.3)	80.8	103.1 (88.6)	200.4 (88.6)	18.8	48.2 (99.1)	260.2 (99.1)	3.6	170.8 (84.1)	20.8 (84.1)	18.2	322.8 (130.5)	284.0 (130.5)	85.7	1122.3 (130.5)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		C フレーム (S=1/272)															
		1 2 3 4 5 6															

方向別 立体解析	40575	118.5 (43.9)		264.9 (78.7)		242.3 (67.3)		301.4 (78.6)		197.9 (44.0)							
		197.8 (79.2)	39.6	420.2 (190.1)	301.7 (78.7)	18.4	507.1 (230.4)	242.2 (67.3)	0.0	507.0 (230.3)	264.7 (78.6)	18.4	420.2 (190.0)	118.7 (44.0)	39.6	471.0 (119.1)	197.9 (79.2)
	4000	39.4	49.9C	40.1	37.1C		46.3	10.6T		46.3	10.9C		40.1	37.3T		39.4	49.9T
			118.9 (79.2)	386.0 (119.0)	340.0 (90.1)		555.1 (157.3)	414.5 (230.4)		542.3 (150.6)	414.3 (230.3)		577.6 (157.3)	340.0 (90.0)		471.0 (119.1)	119.0 (79.2)
	4000	351.9 (155.1)	42.4	623.8 (296.9)	577.8 (157.3)	11.4	682.8 (325.4)	542.2 (150.6)	0.0	682.7 (325.4)	554.8 (157.3)	11.4	623.8 (296.9)	386.2 (119.1)	42.4	352.0 (155.2)	
	4000	41.7	180.0C	30.0	81.1C		32.0	15.5T		32.0	15.9C		30.0	81.5T		41.7	180.1T
			268.5 (155.1)	593.3 (182.2)	563.8 (296.9)		732.5 (206.2)	618.8 (325.4)		718.0 (199.4)	618.8 (325.4)		751.6 (206.1)	563.7 (296.9)		718.8 (182.3)	268.6 (155.2)
	4025	450.1 (214.1)	62.7	781.3 (374.9)	751.8 (206.2)	9.7	831.6 (399.2)	718.0 (199.4)	0.0	831.3 (399.2)	732.3 (206.1)	9.7	781.3 (374.9)	593.4 (182.3)	62.7	450.2 (214.1)	
	4000	19.3	375.3C	26.7	111.9C		28.2	19.9T		28.2	20.4C		26.7	112.5T		19.3	375.4T
			411.5 (214.1)	769.1 (229.2)	727.8 (374.9)		924.6 (259.1)	775.2 (399.2)		906.2 (251.7)	775.1 (399.2)		940.8 (259.1)	727.8 (374.9)		881.2 (229.2)	411.5 (214.1)
	4000	469.6 (222.9)	56.0	982.3 (473.0)	941.0 (259.1)	8.2	1055.6 (508.3)	906.2 (251.7)	0.0	1055.5 (508.3)	924.4 (259.1)	8.2	982.3 (473.0)	769.3 (229.2)	55.9	469.6 (222.9)	
		23.8	627.3C	36.3	154.2C		39.0	23.2T		39.0	23.8C		36.3	155.0T		23.8	627.4T
			422.0 (222.9)	904.9 (264.5)	909.7 (473.0)		1076.7 (300.9)	977.7 (508.3)		1056.7 (293.5)	977.6 (508.3)		1089.3 (300.8)	909.6 (473.0)		999.6 (264.5)	422.1 (222.9)
	4000	577.5 (269.4)	47.3	1084.7 (533.5)	1089.5 (300.9)	6.4	1155.7 (570.9)	1056.7 (293.5)	0.0	1155.6 (570.8)	1076.5 (293.5)	6.4	1084.7 (533.5)	905.1 (264.5)	47.3	577.5 (269.4)	
		38.7	918.9C	17.8	205.7C		13.9	25.5T		13.9	26.1C		17.8	206.6T		38.7	919.0T
			500.0 (269.4)	1015.9 (299.3)	1049.1 (533.5)		1140.7 (319.4)	1127.8 (570.9)		1109.7 (308.2)	1127.8 (570.8)		1158.7 (319.3)	1049.1 (533.5)		1139.5 (299.4)	500.0 (269.4)
	4025	639.4 (371.4)	61.7	1125.6 (590.2)	1158.8 (319.4)	9.1	1122.5 (569.5)	1109.7 (308.2)	0.0	1122.5 (569.5)	1140.6 (319.3)	9.1	1125.6 (590.2)	1016.0 (299.4)	61.7	639.4 (371.4)	
		108.1	1249.5C	62.2	243.7C		23.6	30.6T		23.6	31.1C		62.2	244.9T		108.1	1249.7T
			855.5 (371.4)	1705.9 (491.8)	1250.0 (590.2)		1075.6 (293.9)	1169.8 (569.5)		1086.2 (301.7)	1169.7 (569.5)		1040.2 (293.8)	1250.0 (590.2)		1835.3 (491.9)	855.6 (371.4)
	4000	979.1 (468.9															


[illegible]

		94.1 (30.3)		136.8 (38.7)		116.1 (33.3)		158.5 (42.9)		113.2 (26.0)							
40575	4000	123.9 (47.1)	<u>123.9</u> (30.3)	<u>14.9</u>	<u>236.0</u> (107.0)	<u>141.9</u> (38.7)	2.5	<u>260.8</u> (121.5)	<u>124.0</u> (33.3)	3.9	<u>266.1</u> (119.3)	<u>150.0</u> (42.9)	4.2	<u>232.5</u> (101.0)	<u>74.0</u> (26.0)	<u>19.6</u>	113.2 (43.0)
		29.7	30.5C		21.9	2.0C	17.8	6.8T		27.5	14.5C	30.5	13.9T		27.2	26.2T	
			64.4 (47.1)		<u>206.7</u> (61.1)	<u>192.2</u> (107.0)	<u>290.0</u> (82.0)	<u>225.2</u> (121.5)		<u>297.7</u> (81.4)	<u>211.1</u> (119.3)	<u>236.5</u> (64.7)	<u>171.4</u> (101.0)		<u>228.2</u> (60.8)	<u>169.3</u> (72.7)	58.8 (43.0)
	4000	169.1 (72.7)	<u>233.5</u> (61.1)	<u>13.4</u>	<u>314.9</u> (153.5)	<u>300.4</u> (82.0)	5.2	<u>352.8</u> (173.5)	<u>288.1</u> (81.4)	4.8	<u>316.0</u> (153.6)	<u>229.4</u> (64.7)	3.5	<u>274.6</u> (131.7)	<u>209.6</u> (60.8)	<u>9.3</u>	169.3 (72.7)
		23.6	86.4C		8.0	10.3C	5.9	10.7T		8.8	6.0C	11.2	10.4T		24.0	81.6T	
			121.9 (72.7)		<u>306.1</u> (90.5)	<u>299.0</u> (153.5)	<u>397.9</u> (112.1)	<u>341.0</u> (173.5)		<u>408.9</u> (111.9)	<u>298.3</u> (153.6)	<u>312.0</u> (85.6)	<u>252.3</u> (131.7)		<u>343.2</u> (91.2)	<u>121.4</u> (72.7)	
	4025	223.6 (120.3)	<u>345.5</u> (90.5)	<u>19.7</u>	<u>416.3</u> (222.6)	<u>409.2</u> (112.1)	5.6	<u>453.7</u> (241.6)	<u>396.9</u> (111.9)	6.0	<u>415.0</u> (222.2)	<u>304.4</u> (85.6)	3.8	<u>373.1</u> (200.8)	<u>313.4</u> (91.2)	<u>14.9</u>	221.8 (119.3)
		18.6	168.3C		31.7	17.6C	32.4	14.6T		32.1	11.9T	31.0	4.6C		18.3	164.2T	
			260.8 (120.3)		<u>424.4</u> (127.9)	<u>479.6</u> (222.6)	<u>522.3</u> (147.1)	<u>518.5</u> (241.6)		<u>532.4</u> (145.9)	<u>479.3</u> (222.2)	<u>439.3</u> (120.5)	<u>435.1</u> (200.8)		<u>490.8</u> (128.0)	<u>258.3</u> (119.3)	
	4000	235.4 (118.1)	<u>496.2</u> (127.9)	<u>35.9</u>	<u>481.6</u> (244.3)	<u>536.8</u> (147.1)	7.3	<u>522.0</u> (265.2)	<u>518.2</u> (145.9)	7.1	<u>481.4</u> (243.9)	<u>428.3</u> (120.5)	5.5	<u>435.2</u> (220.2)	<u>431.0</u> (128.0)	<u>29.9</u>	232.5 (116.7)
		0.8	289.4C		7.1	22.7C	8.5	19.2T		6.5	29.1T	5.1	20.9C		0.9	285.3T	
			237.0 (118.1)		<u>467.1</u> (139.5)	<u>495.7</u> (244.3)	<u>569.5</u> (160.3)	<u>538.9</u> (265.2)		<u>581.7</u> (159.4)	<u>494.4</u> (243.9)	<u>474.0</u> (130.1)	<u>445.5</u> (220.2)		<u>533.2</u> (140.2)	<u>234.3</u> (116.7)	
	4000	300.4 (148.8)	<u>537.3</u> (139.5)	<u>35.1</u>	<u>555.9</u> (282.9)	<u>584.5</u> (160.3)	7.5	<u>596.3</u> (303.5)	<u>565.7</u> (159.4)	8.0	<u>550.1</u> (279.2)	<u>462.8</u> (130.1)	5.6	<u>505.0</u> (256.3)	<u>476.5</u> (140.2)	<u>28.3</u>	298.8 (148.1)
		2.7	420.6C		9.9	27.9C	10.7	23.8T		8.3	49.9T	7.6	41.3C		2.5	417.0T	
			295.0 (148.8)		<u>520.0</u> (155.6)	<u>575.7</u> (282.9)	<u>615.0</u> (172.8)	<u>617.6</u> (303.5)		<u>632.1</u> (173.0)	<u>566.7</u> (279.2)	<u>506.9</u> (139.4)	<u>520.2</u> (256.3)		<u>598.4</u> (157.2)	<u>293.7</u> (148.1)	
	4025	305.4 (162.7)	<u>600.4</u> (155.6)	<u>40.2</u>	<u>573.4</u> (298.3)	<u>629.1</u> (1											


1 2 3 4 5 6

C フレーム (S=1/272)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

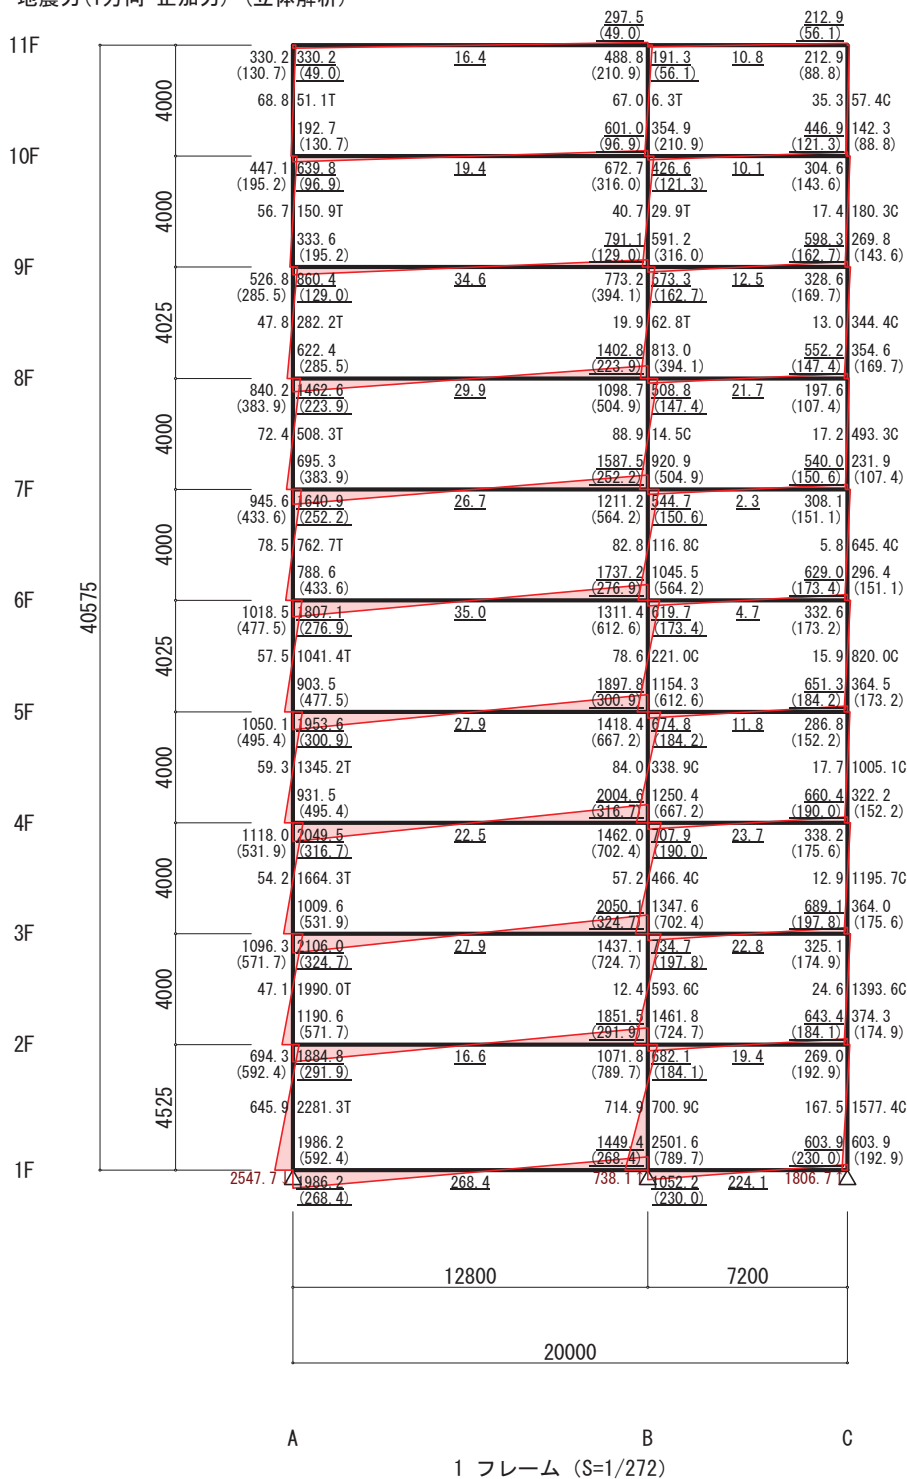


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

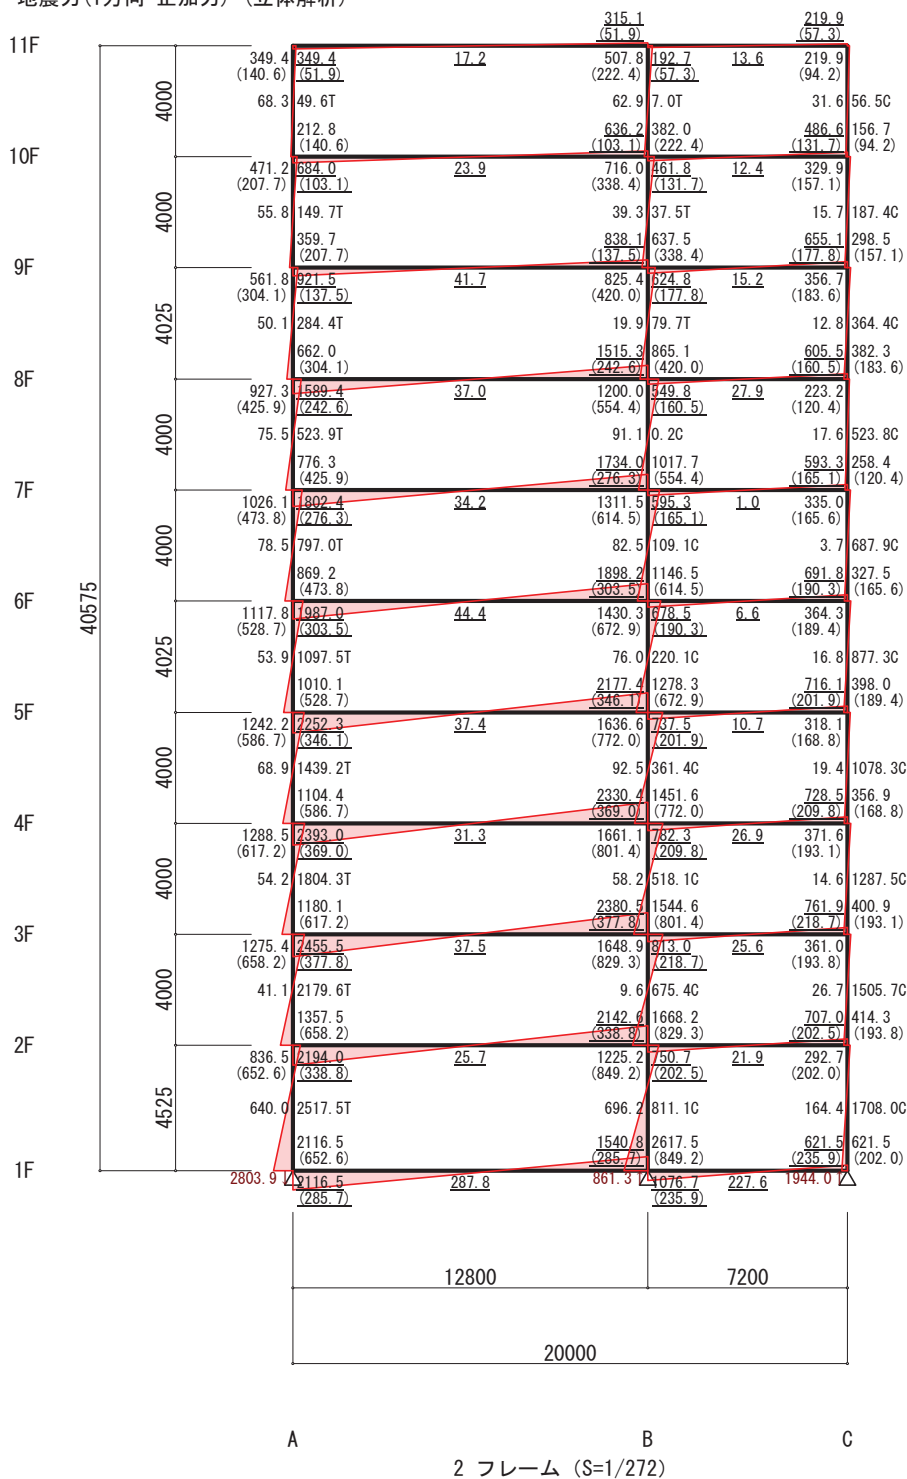


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

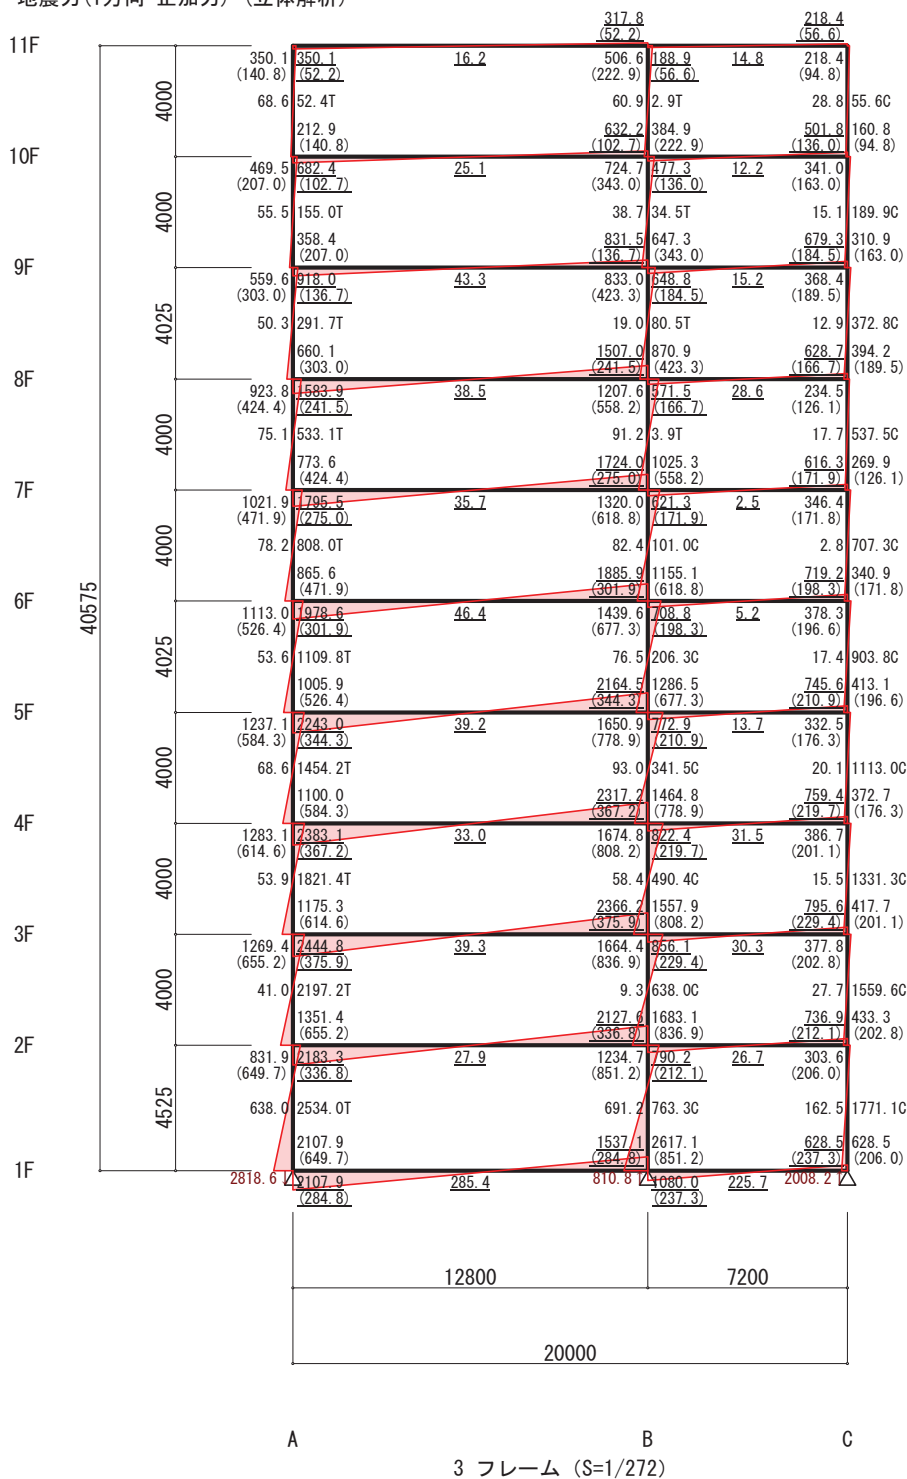


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

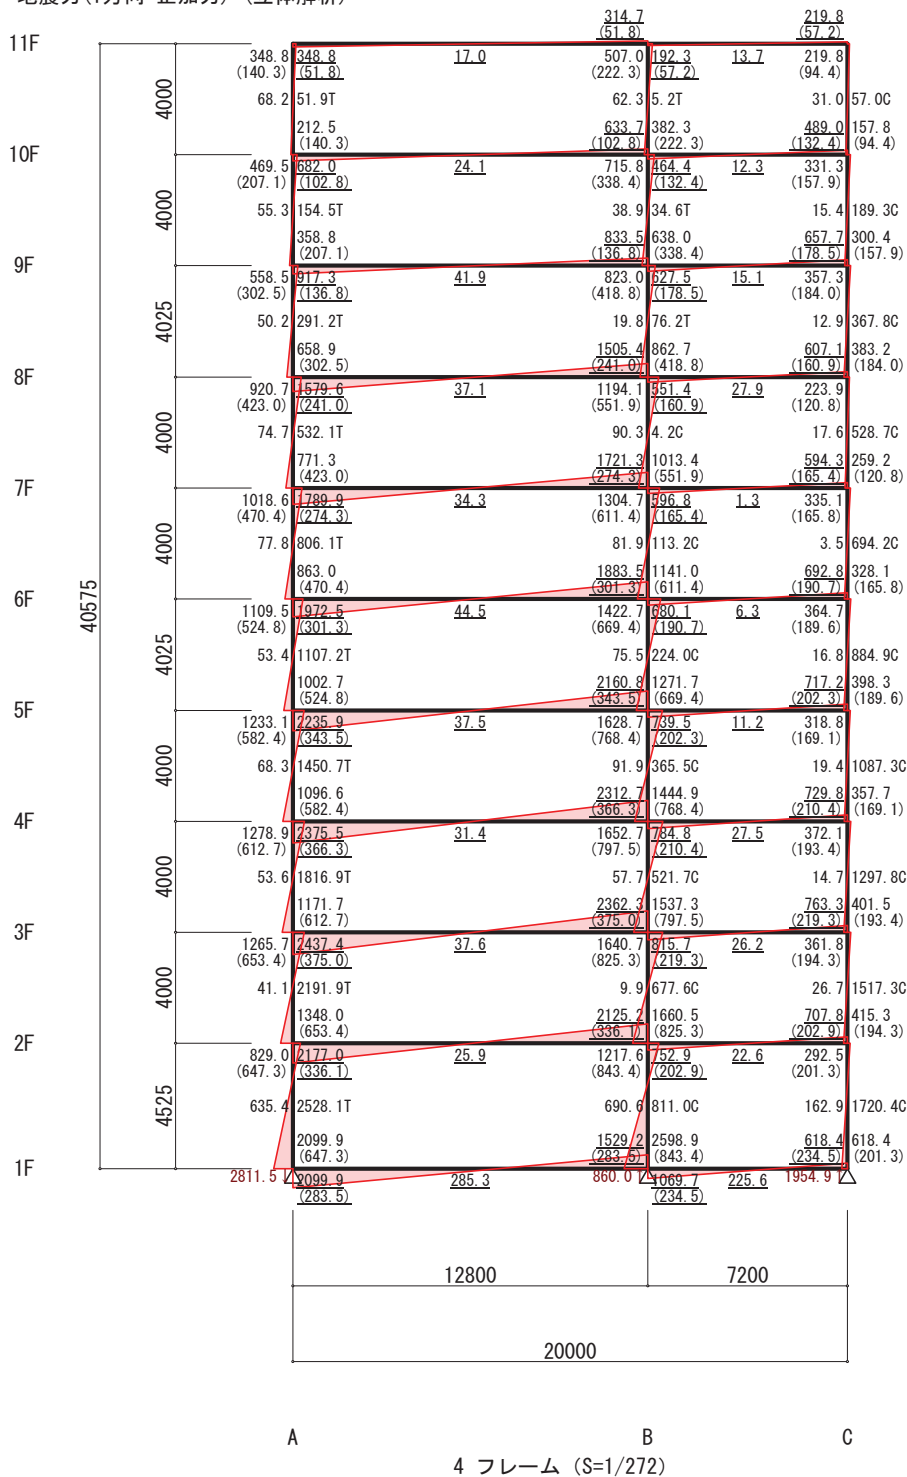


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

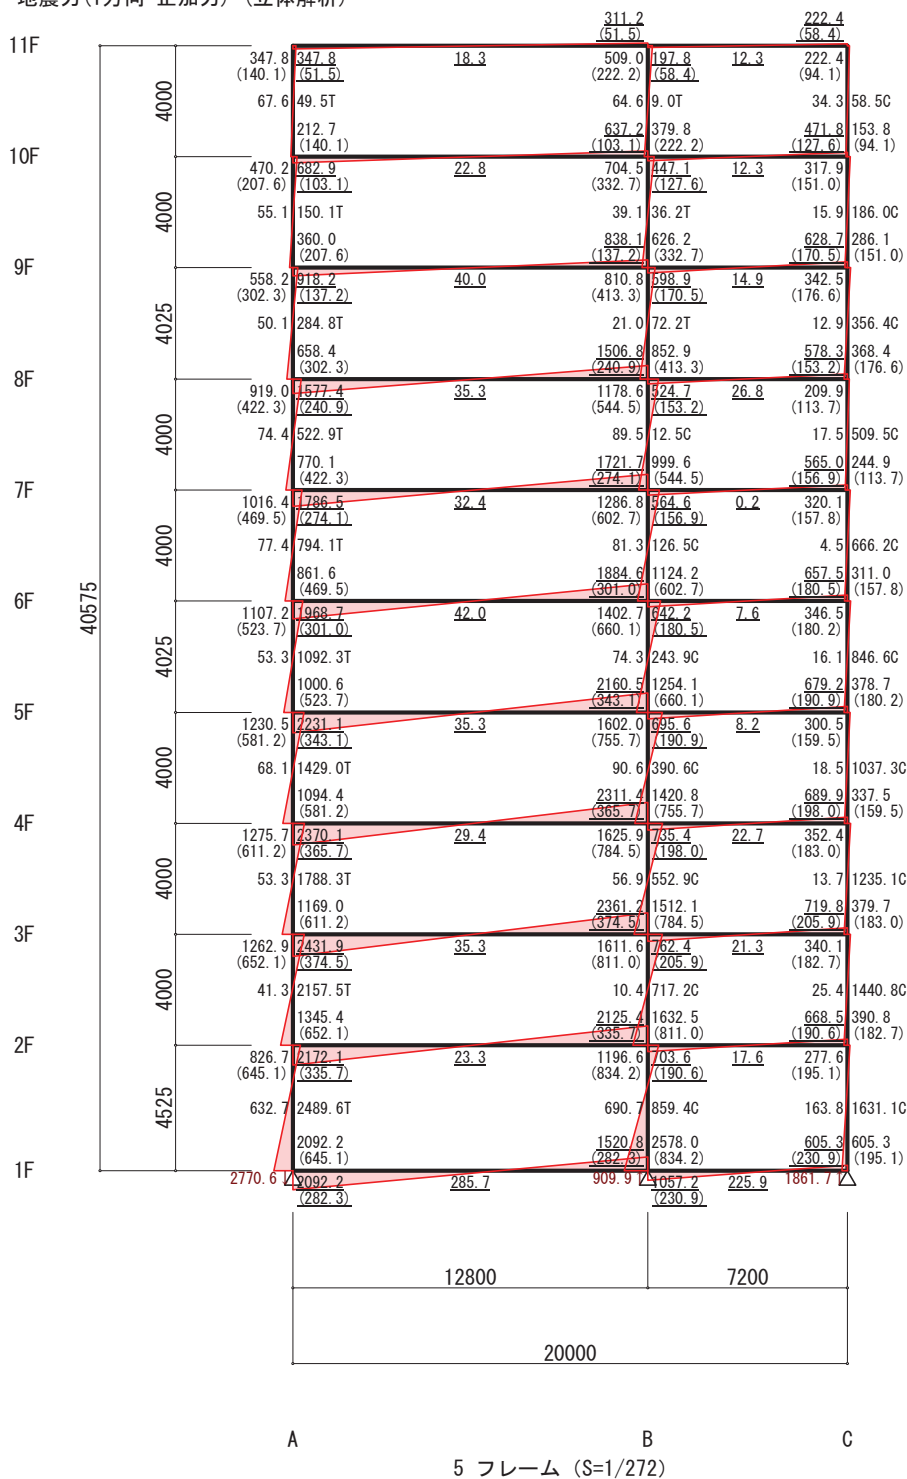


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

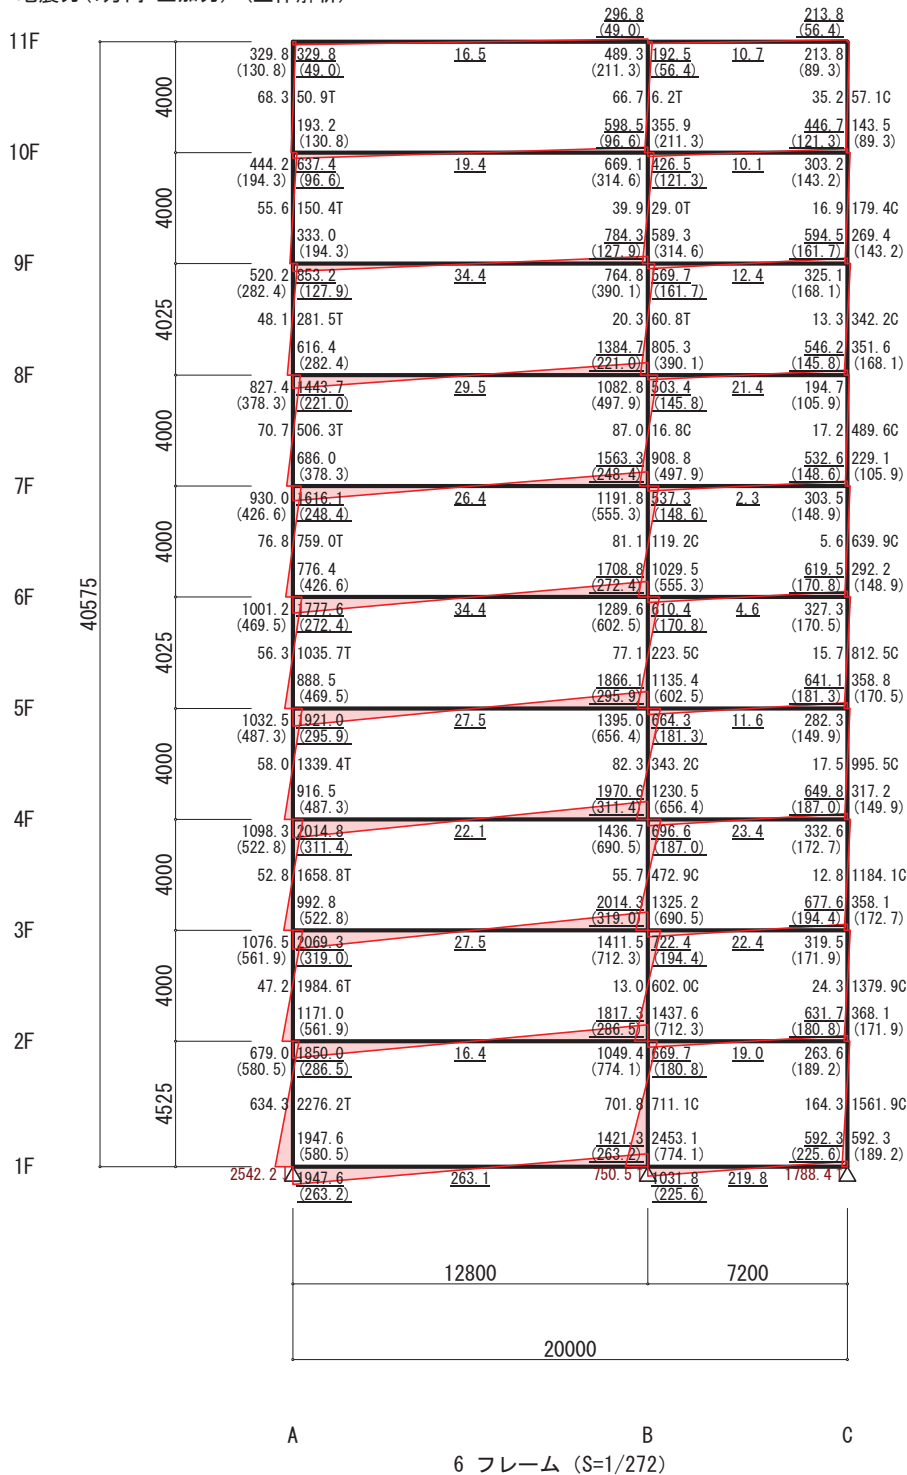


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

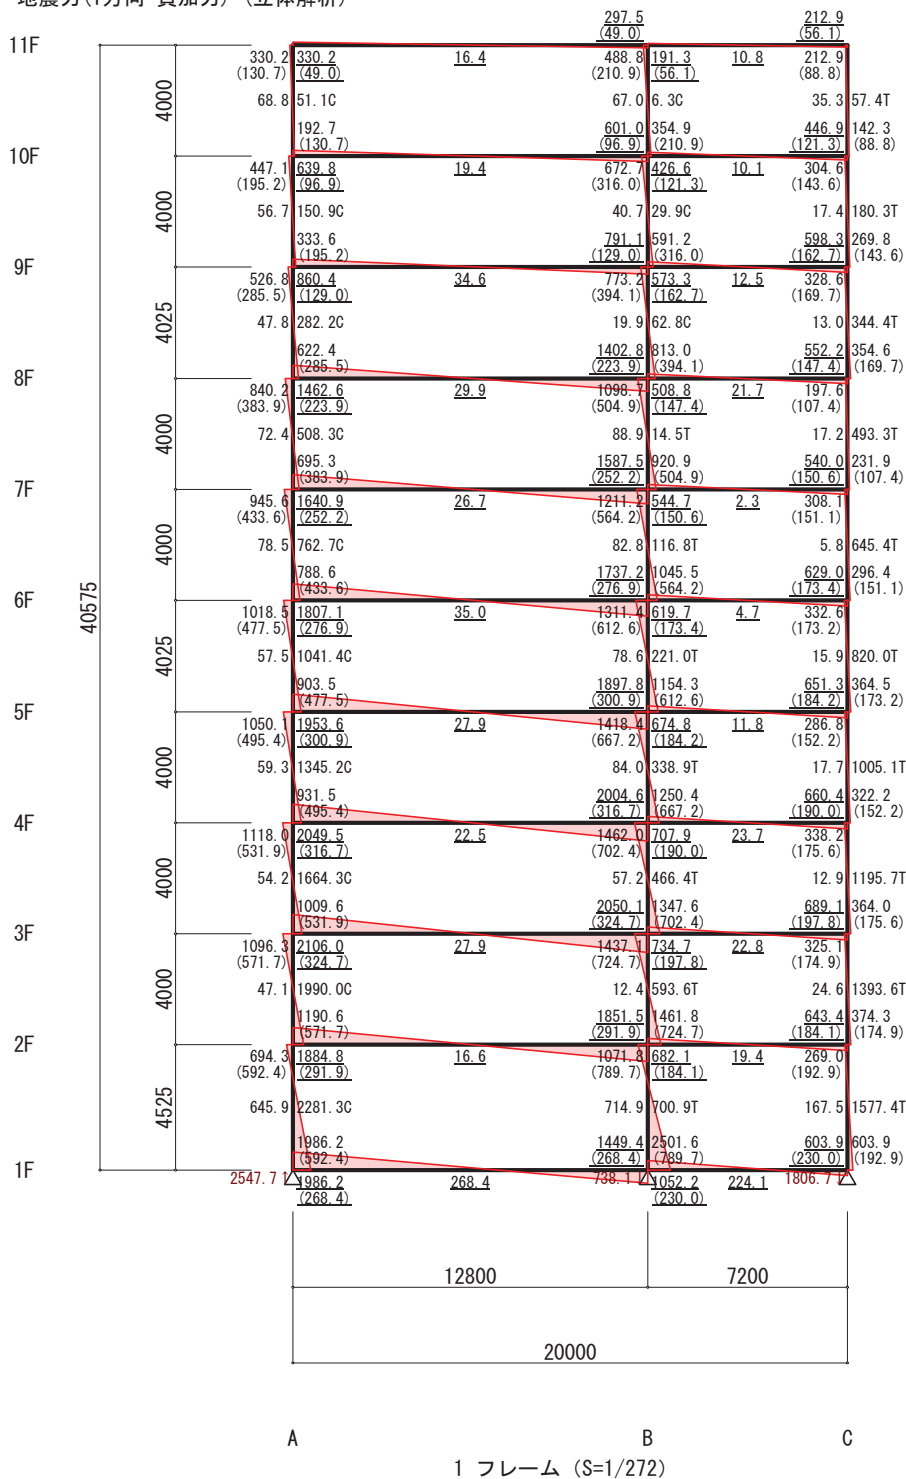


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

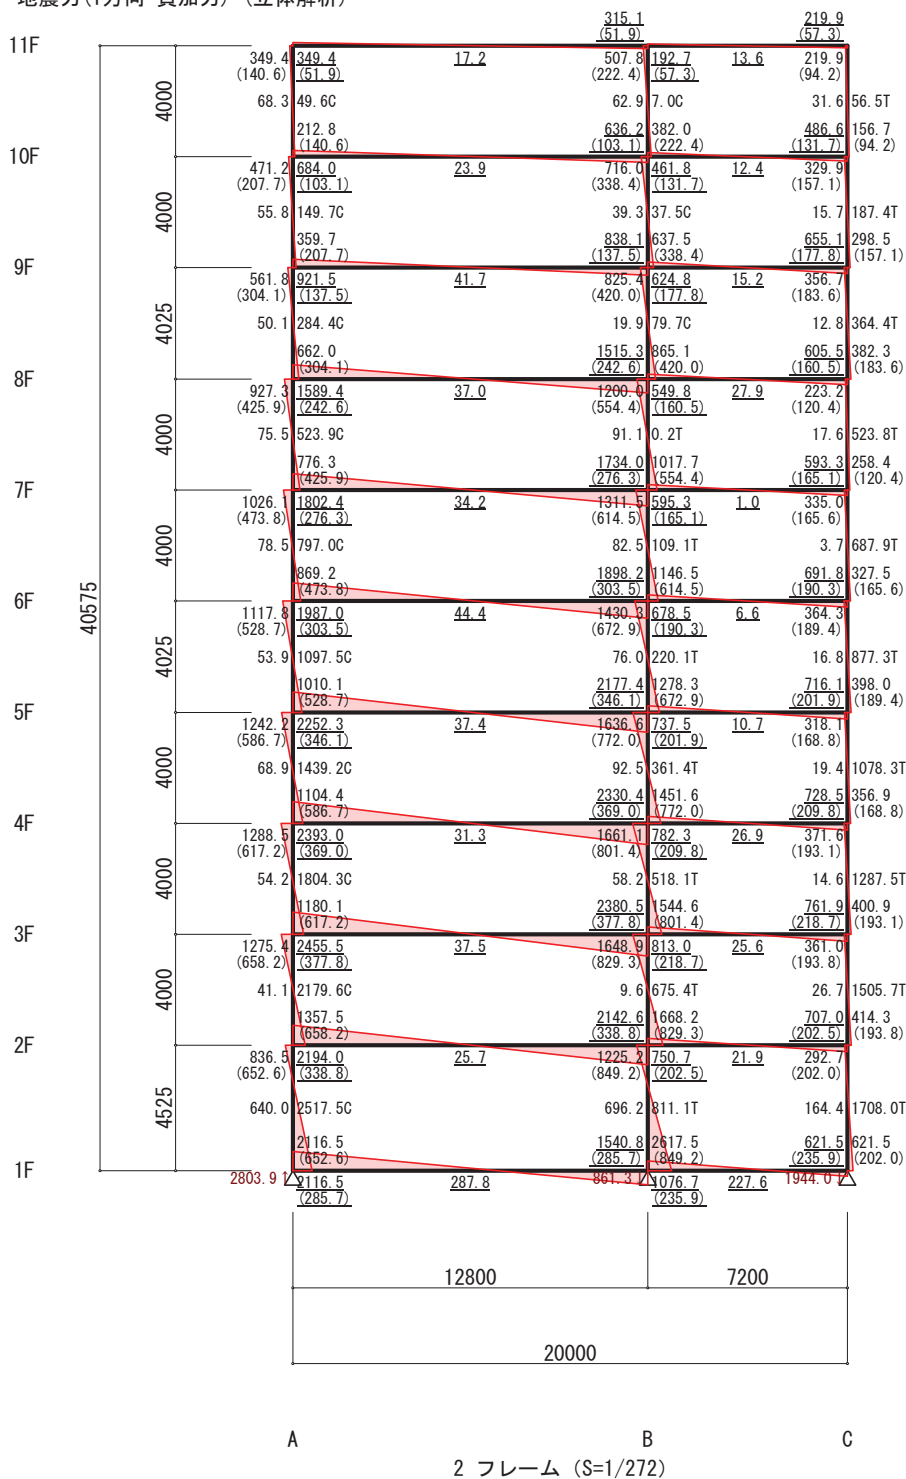


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

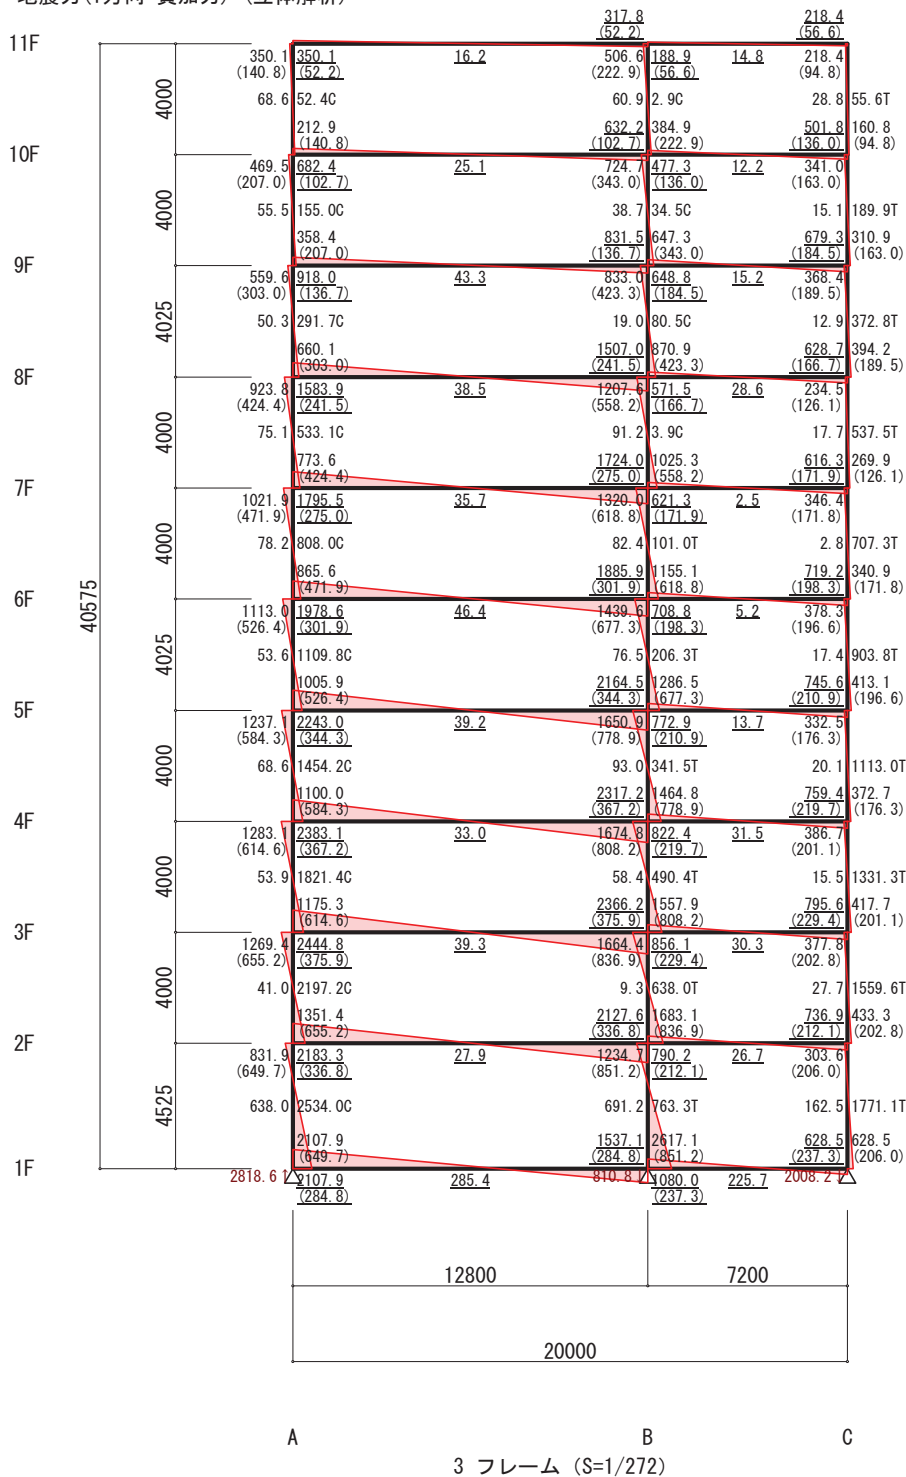


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

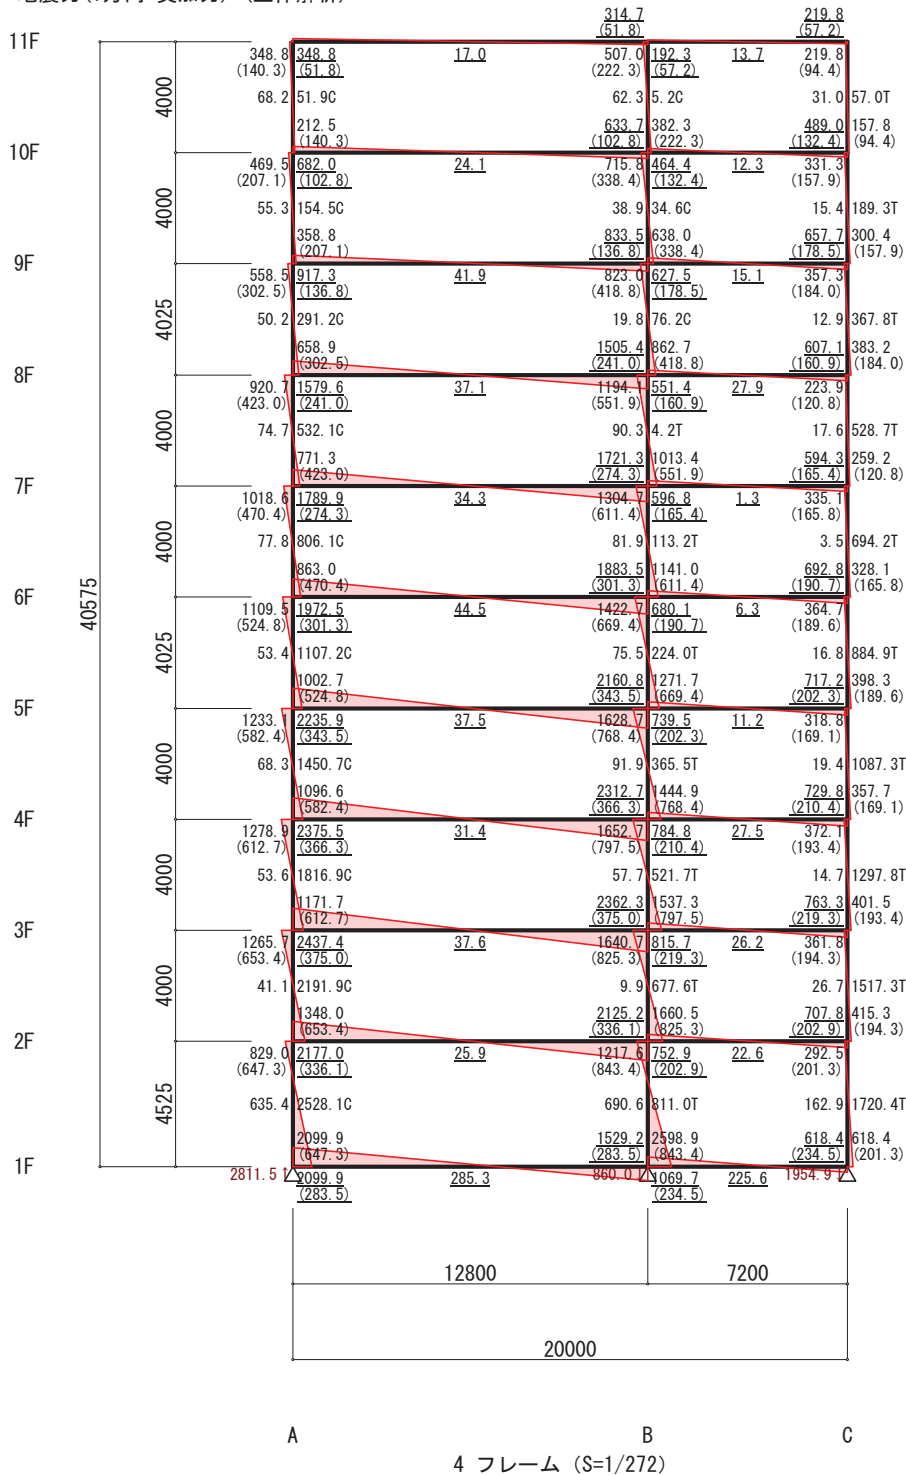

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

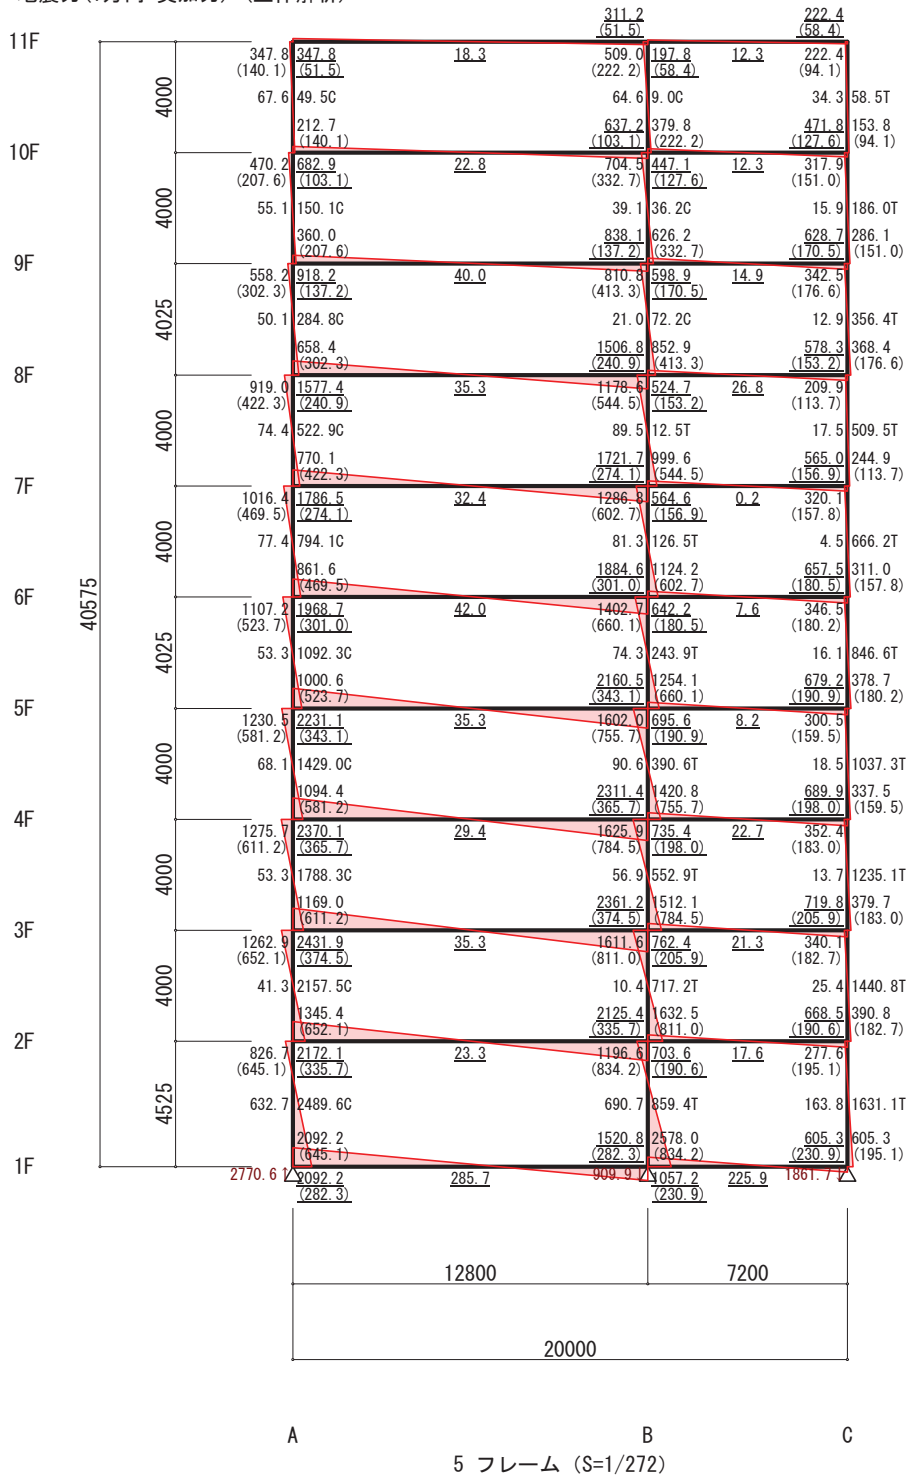

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

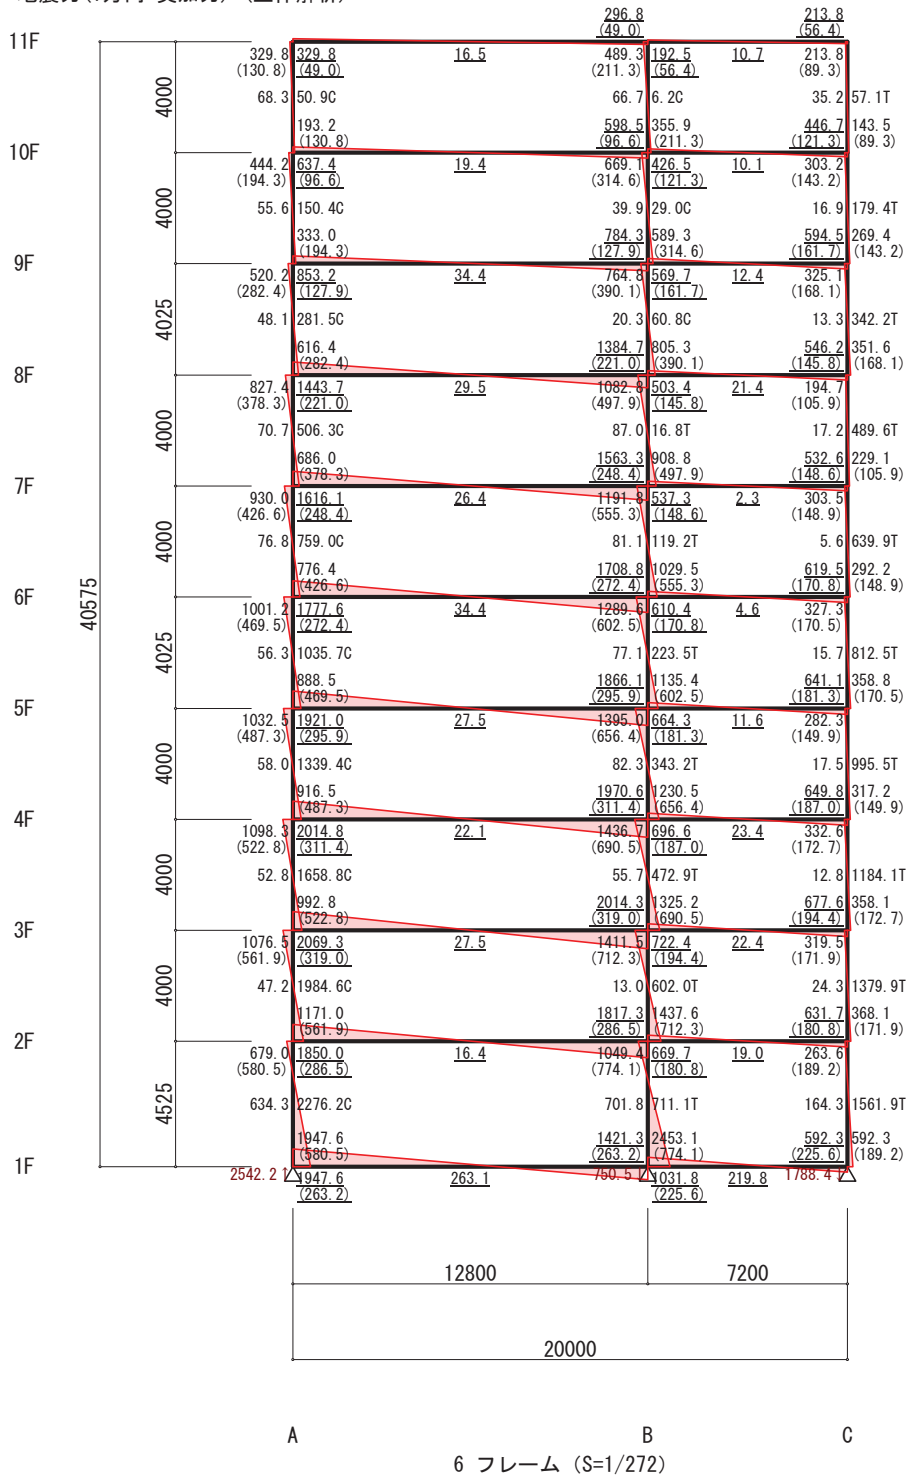

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 HS.N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS.N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-91.7	24.8	49.2	68.2	49.7	0.0	0.0
	2	3	-61.7	67.5	42.8	58.1	59.8	0.0	0.0
	3	4	-71.9	69.2	36.8	59.3	58.6	0.0	0.0
	4	5	-69.9	59.1	42.9	60.4	57.5	0.0	0.0
	5	6	-26.9	88.8	49.5	50.3	67.6	0.0	0.0
10F	1	2	-134.3	12.0	44.3	81.5	47.5	0.0	0.0
	2	3	-74.9	71.1	44.4	65.1	64.0	0.0	0.0
	3	4	-79.2	75.0	40.3	65.1	63.9	0.0	0.0
	4	5	-75.1	70.8	44.5	65.1	63.9	0.0	0.0
	5	6	-15.5	130.2	44.6	48.6	80.5	0.0	0.0
9F	1	2	-120.2	21.5	46.6	78.3	50.8	0.0	0.0
	2	3	-75.4	71.6	44.0	65.1	64.0	0.0	0.0
	3	4	-79.0	75.3	40.3	65.0	64.0	0.0	0.0
	4	5	-75.0	71.8	44.0	65.0	64.1	0.0	0.0
	5	6	-24.5	116.7	46.8	51.7	77.3	0.0	0.0
8F	1	2	-126.8	20.0	44.0	79.4	49.7	0.0	0.0
	2	3	-78.3	70.7	42.9	65.6	63.5	0.0	0.0
	3	4	-79.2	75.3	40.2	65.1	64.0	0.0	0.0
	4	5	-74.3	74.6	42.9	64.5	64.6	0.0	0.0
	5	6	-23.2	123.2	44.3	50.6	78.4	0.0	0.0
7F	1	2	-128.4	20.8	42.8	79.5	49.6	0.0	0.0
	2	3	-80.5	70.1	42.1	66.0	63.1	0.0	0.0
	3	4	-79.3	75.4	40.1	65.1	64.0	0.0	0.0
	4	5	-73.9	76.7	42.2	64.1	64.9	0.0	0.0
	5	6	-24.1	124.8	43.0	50.5	78.5	0.0	0.0
6F	1	2	-119.4	28.8	43.3	77.1	52.0	0.0	0.0
	2	3	-80.6	71.1	41.6	65.9	63.2	0.0	0.0
	3	4	-78.9	75.7	40.1	65.0	64.1	0.0	0.0
	4	5	-74.2	77.4	41.7	64.1	65.0	0.0	0.0
	5	6	-31.5	116.4	43.5	52.8	76.3	0.0	0.0
5F	1	2	-152.9	2.1	48.8	90.4	48.5	0.0	0.0
	2	3	-77.0	73.3	42.3	65.1	64.0	0.0	0.0
	3	4	-78.9	76.4	39.8	64.9	64.2	0.0	0.0
	4	5	-75.6	74.7	42.3	64.7	64.4	0.0	0.0
	5	6	-5.5	149.2	48.9	49.5	89.4	0.0	0.0
4F	1	2	-147.5	11.0	47.0	88.4	50.5	0.0	0.0
	2	3	-79.1	73.4	41.2	65.3	63.8	0.0	0.0
	3	4	-78.6	76.7	39.8	64.8	64.3	0.0	0.0
	4	5	-75.2	77.3	41.2	64.3	64.8	0.0	0.0
	5	6	-13.7	144.6	47.1	51.3	87.6	0.0	0.0
3F	1	2	-122.6	34.3	47.8	81.7	57.2	0.0	0.0
	2	3	-78.8	74.8	40.7	65.1	64.0	0.0	0.0
	3	4	-78.4	77.0	39.7	64.7	64.4	0.0	0.0
	4	5	-76.0	77.6	40.6	64.3	64.8	0.0	0.0
	5	6	-36.2	120.7	47.9	57.7	81.2	0.0	0.0
2F	1	2	-105.0	62.0	48.0	78.3	66.4	0.0	0.0
	2	3	-81.6	79.7	42.0	67.7	67.2	0.0	0.0
	3	4	-81.7	81.0	41.3	67.6	67.4	0.0	0.0
	4	5	-80.4	80.9	42.0	67.4	67.5	0.0	0.0
	5	6	-62.9	104.0	48.1	66.7	78.1	0.0	0.0
1F	1	2	-68.7	264.4	182.0	150.4	204.8	0.0	0.0
	2	3	-261.2	220.2	107.8	183.3	171.9	0.0	0.0
	3	4	-222.7	222.4	126.0	177.7	177.6	0.0	0.0
	4	5	-220.6	260.8	107.8	172.0	183.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	5	6	-264.9	68.0	182.0	205.0	150.3	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	197.8	118.5	39.6	-43.9	43.9	0.0	0.0
	2	3	301.7	264.9	18.4	-78.7	78.7	0.0	0.0
	3	4	242.2	242.3	-0.0	-67.3	67.3	0.0	0.0
	4	5	264.7	301.4	-18.4	-78.6	78.6	0.0	0.0
	5	6	118.7	197.9	-39.6	-44.0	44.0	0.0	0.0
10F	1	2	470.9	386.0	42.4	-119.0	119.0	0.0	0.0
	2	3	577.8	555.1	11.4	-157.3	157.3	0.0	0.0
	3	4	542.2	542.3	-0.0	-150.6	150.6	0.0	0.0
	4	5	554.8	577.6	-11.4	-157.3	157.3	0.0	0.0
	5	6	386.2	471.0	-42.4	-119.1	119.1	0.0	0.0
9F	1	2	718.7	593.3	62.7	-182.2	182.2	0.0	0.0
	2	3	751.8	732.5	9.7	-206.2	206.2	0.0	0.0
	3	4	718.0	718.0	-0.0	-199.4	199.4	0.0	0.0
	4	5	732.3	751.6	-9.7	-206.1	206.1	0.0	0.0
	5	6	593.4	718.8	-62.7	-182.3	182.3	0.0	0.0
8F	1	2	881.0	769.1	56.0	-229.2	229.2	0.0	0.0
	2	3	941.0	924.6	8.2	-259.1	259.1	0.0	0.0
	3	4	906.2	906.2	-0.0	-251.7	251.7	0.0	0.0
	4	5	924.4	940.8	-8.2	-259.1	259.1	0.0	0.0
	5	6	769.3	881.2	-55.9	-229.2	229.2	0.0	0.0
7F	1	2	999.5	904.9	47.3	-264.5	264.5	0.0	0.0
	2	3	1089.5	1076.7	6.4	-300.9	300.9	0.0	0.0
	3	4	1056.7	1056.7	-0.0	-293.5	293.5	0.0	0.0
	4	5	1076.5	1089.3	-6.4	-300.8	300.8	0.0	0.0
	5	6	905.1	999.6	-47.3	-264.5	264.5	0.0	0.0
6F	1	2	1139.4	1015.9	61.7	-299.3	299.3	0.0	0.0
	2	3	1158.8	1140.7	9.1	-319.4	319.4	0.0	0.0
	3	4	1109.7	1109.7	-0.0	-308.2	308.2	0.0	0.0
	4	5	1140.6	1158.7	-9.1	-319.3	319.3	0.0	0.0
	5	6	1016.0	1139.5	-61.7	-299.4	299.4	0.0	0.0
5F	1	2	1835.2	1705.9	64.7	-491.8	491.8	0.0	0.0
	2	3	1040.3	1075.6	-17.7	-293.9	293.9	0.0	0.0
	3	4	1086.2	1086.2	-0.0	-301.7	301.7	0.0	0.0
	4	5	1075.5	1040.2	17.7	-293.8	293.8	0.0	0.0
	5	6	1706.1	1835.3	-64.6	-491.9	491.9	0.0	0.0
4F	1	2	1941.9	1828.8	56.6	-523.7	523.7	0.0	0.0
	2	3	1053.4	1069.7	-8.2	-294.9	294.9	0.0	0.0
	3	4	1060.0	1060.0	-0.0	-294.5	294.5	0.0	0.0
	4	5	1069.6	1053.3	8.2	-294.8	294.8	0.0	0.0
	5	6	1828.9	1942.1	-56.6	-523.7	523.7	0.0	0.0
3F	1	2	2045.4	1925.1	60.2	-551.5	551.5	0.0	0.0
	2	3	1051.0	1076.0	-12.5	-295.4	295.4	0.0	0.0
	3	4	1076.8	1076.8	-0.0	-299.1	299.1	0.0	0.0
	4	5	1075.9	1050.9	12.5	-295.4	295.4	0.0	0.0
	5	6	1925.2	2045.5	-60.2	-551.5	551.5	0.0	0.0
2F	1	2	1915.9	1812.4	51.7	-517.8	517.8	0.0	0.0
	2	3	940.5	975.0	-17.2	-266.0	266.0	0.0	0.0
	3	4	992.4	992.4	-0.0	-275.7	275.7	0.0	0.0
	4	5	974.9	940.5	17.2	-266.0	266.0	0.0	0.0
	5	6	1812.5	1915.9	-51.7	-517.8	517.8	0.0	0.0
1F	1	2	1812.8	1305.1	253.9	-433.0	433.0	0.0	0.0
	2	3	948.3	972.6	-12.1	-266.8	266.8	0.0	0.0
	3	4	990.5	990.5	0.0	-275.1	275.1	0.0	0.0
	4	5	972.6	948.3	12.1	-266.8	266.8	0.0	0.0
	5	6	1305.1	1812.8	-253.9	-433.0	433.0	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-197.8	-118.5	-39.6	43.9	-43.9	0.0	0.0
	2	3	-301.7	-264.9	-18.4	78.7	-78.7	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-242.2	-242.3	0.0	67.3	-67.3	0.0	0.0
	4	5	-264.7	-301.4	18.4	78.6	-78.6	0.0	0.0
	5	6	-118.7	-197.9	39.6	44.0	-44.0	0.0	0.0
10F	1	2	-470.9	-386.0	-42.4	119.0	-119.0	0.0	0.0
	2	3	-577.8	-555.1	-11.4	157.3	-157.3	0.0	0.0
	3	4	-542.2	-542.3	0.0	150.6	-150.6	0.0	0.0
	4	5	-554.8	-577.6	11.4	157.3	-157.3	0.0	0.0
	5	6	-386.2	-471.0	42.4	119.1	-119.1	0.0	0.0
9F	1	2	-718.7	-593.3	-62.7	182.2	-182.2	0.0	0.0
	2	3	-751.8	-732.5	-9.7	206.2	-206.2	0.0	0.0
	3	4	-718.0	-718.0	0.0	199.4	-199.4	0.0	0.0
	4	5	-732.3	-751.6	9.7	206.1	-206.1	0.0	0.0
	5	6	-593.4	-718.8	62.7	182.3	-182.3	0.0	0.0
8F	1	2	-881.0	-769.1	-56.0	229.2	-229.2	0.0	0.0
	2	3	-941.0	-924.6	-8.2	259.1	-259.1	0.0	0.0
	3	4	-906.2	-906.2	0.0	251.7	-251.7	0.0	0.0
	4	5	-924.4	-940.8	8.2	259.1	-259.1	0.0	0.0
	5	6	-769.3	-881.2	55.9	229.2	-229.2	0.0	0.0
7F	1	2	-999.5	-904.9	-47.3	264.5	-264.5	0.0	0.0
	2	3	-1089.5	-1076.7	-6.4	300.9	-300.9	0.0	0.0
	3	4	-1056.7	-1056.7	0.0	293.5	-293.5	0.0	0.0
	4	5	-1076.5	-1089.3	6.4	300.8	-300.8	0.0	0.0
	5	6	-905.1	-999.6	47.3	264.5	-264.5	0.0	0.0
6F	1	2	-1139.4	-1015.9	-61.7	299.3	-299.3	0.0	0.0
	2	3	-1158.8	-1140.7	-9.1	319.4	-319.4	0.0	0.0
	3	4	-1109.7	-1109.7	0.0	308.2	-308.2	0.0	0.0
	4	5	-1140.6	-1158.7	9.1	319.3	-319.3	0.0	0.0
	5	6	-1016.0	-1139.5	61.7	299.4	-299.4	0.0	0.0
5F	1	2	-1835.2	-1705.9	-64.7	491.8	-491.8	0.0	0.0
	2	3	-1040.3	-1075.6	17.7	293.9	-293.9	0.0	0.0
	3	4	-1086.2	-1086.2	0.0	301.7	-301.7	0.0	0.0
	4	5	-1075.5	-1040.2	-17.7	293.8	-293.8	0.0	0.0
	5	6	-1706.1	-1835.3	64.6	491.9	-491.9	0.0	0.0
4F	1	2	-1941.9	-1828.8	-56.6	523.7	-523.7	0.0	0.0
	2	3	-1053.4	-1069.7	8.2	294.9	-294.9	0.0	0.0
	3	4	-1060.0	-1060.0	0.0	294.5	-294.5	0.0	0.0
	4	5	-1069.6	-1053.3	-8.2	294.8	-294.8	0.0	0.0
	5	6	-1828.9	-1942.1	56.6	523.7	-523.7	0.0	0.0
3F	1	2	-2045.4	-1925.1	-60.2	551.5	-551.5	0.0	0.0
	2	3	-1051.0	-1076.0	12.5	295.4	-295.4	0.0	0.0
	3	4	-1076.8	-1076.8	0.0	299.1	-299.1	0.0	0.0
	4	5	-1075.9	-1050.9	-12.5	295.4	-295.4	0.0	0.0
	5	6	-1925.2	-2045.5	60.2	551.5	-551.5	0.0	0.0
2F	1	2	-1915.9	-1812.4	-51.7	517.8	-517.8	0.0	0.0
	2	3	-940.5	-975.0	17.2	266.0	-266.0	0.0	0.0
	3	4	-992.4	-992.4	0.0	275.7	-275.7	0.0	0.0
	4	5	-974.9	-940.5	-17.2	266.0	-266.0	0.0	0.0
	5	6	-1812.5	-1915.9	51.7	517.8	-517.8	0.0	0.0
1F	1	2	-1812.8	-1305.1	-253.9	433.0	-433.0	0.0	0.0
	2	3	-948.3	-972.6	12.1	266.8	-266.8	0.0	0.0
	3	4	-990.5	-990.5	-0.0	275.1	-275.1	0.0	0.0
	4	5	-972.6	-948.3	-12.1	266.8	-266.8	0.0	0.0
	5	6	-1305.1	-1812.8	253.9	433.0	-433.0	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	91.7	74.5	-8.6	-41.6	41.6	-273.6	273.6
		2	36.9	33.4	-1.8	-17.6	17.6	-414.9	414.9
		3	4.4	4.2	-0.1	-2.1	2.1	-426.9	426.9
		4	0.7	0.4	-0.2	-0.3	0.3	-427.0	427.0
		5	-32.2	-29.2	1.5	15.4	-15.4	-415.4	415.4
		6	-88.8	-72.1	8.4	40.2	-40.2	-273.7	273.7
9F	10F	1	59.8	61.1	0.7	-30.2	30.2	-588.2	588.2
		2	29.6	28.2	-0.7	-14.5	14.5	-800.3	800.3
		3	3.9	3.9	-0.0	-2.0	2.0	-829.0	829.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	4	-0.2	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-829.7	829.7
		5	-26.1	-24.7	0.7	12.7	-12.7	-801.7	801.7
		6	-58.0	-59.2	-0.6	29.3	-29.3	-588.1	588.1
8F	9F	1	59.1	52.9	-3.1	-27.8	27.8	-898.3	898.3
		2	25.6	23.6	-1.0	-12.2	12.2	-1185.2	1185.2
		3	3.6	3.4	-0.1	-1.7	1.7	-1227.1	1227.1
		4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-1228.6	1228.6
		5	-22.6	-20.6	1.0	10.7	-10.7	-1187.6	1187.6
		6	-57.5	-51.2	3.2	27.0	-27.0	-898.1	898.1
7F	8F	1	73.9	67.9	-3.0	-35.5	35.5	-1221.8	1221.8
		2	34.7	32.3	-1.2	-16.7	16.7	-1584.9	1584.9
		3	5.0	4.8	-0.1	-2.5	2.5	-1640.9	1640.9
		4	-0.8	-0.7	0.1	0.4	-0.4	-1642.8	1642.8
		5	-30.8	-28.4	1.2	14.8	-14.8	-1588.2	1588.2
		6	-72.0	-65.9	3.1	34.5	-34.5	-1222.0	1222.0
6F	7F	1	60.6	60.7	0.1	-30.3	30.3	-1550.1	1550.1
		2	27.4	26.1	-0.6	-13.4	13.4	-1989.9	1989.9
		3	4.3	4.5	0.1	-2.2	2.2	-2059.6	2059.6
		4	-0.8	-0.7	0.1	0.4	-0.4	-2061.6	2061.6
		5	-24.2	-22.6	0.8	11.7	-11.7	-1993.7	1993.7
		6	-59.0	-58.9	0.1	29.5	-29.5	-1550.8	1550.8
5F	6F	1	58.7	58.0	-0.3	-29.0	29.0	-1875.6	1875.6
		2	25.6	27.4	0.9	-13.2	13.2	-2396.1	2396.1
		3	3.3	3.0	-0.1	-1.6	1.6	-2476.8	2476.8
		4	-0.8	-0.2	0.3	0.2	-0.2	-2479.2	2479.2
		5	-23.2	-24.5	-0.6	11.8	-11.8	-2400.6	2400.6
		6	-57.5	-56.0	0.8	28.2	-28.2	-1876.7	1876.7
4F	5F	1	94.9	78.0	-8.4	-43.2	43.2	-2215.4	2215.4
		2	47.5	38.4	-4.6	-21.5	21.5	-2800.4	2800.4
		3	2.6	2.9	0.2	-1.4	1.4	-2897.8	2897.8
		4	-0.7	-0.5	0.1	0.3	-0.3	-2900.3	2900.3
		5	-44.8	-35.5	4.6	20.1	-20.1	-2805.8	2805.8
		6	-93.2	-76.1	8.5	42.3	-42.3	-2216.7	2216.7
3F	4F	1	69.5	63.3	-3.1	-33.2	33.2	-2554.8	2554.8
		2	29.8	24.9	-2.5	-13.7	13.7	-3208.5	3208.5
		3	2.3	2.4	0.1	-1.2	1.2	-3319.9	3319.9
		4	-0.9	-0.6	0.2	0.4	-0.4	-3322.4	3322.4
		5	-28.0	-22.8	2.6	12.7	-12.7	-3214.6	3214.6
		6	-68.5	-61.8	3.3	32.6	-32.6	-2556.3	2556.3
2F	3F	1	59.4	49.3	-5.0	-27.2	27.2	-2887.6	2887.6
		2	19.6	16.0	-1.8	-8.9	8.9	-3622.3	3622.3
		3	1.2	1.0	-0.1	-0.5	0.5	-3741.0	3741.0
		4	-0.4	0.2	0.3	0.1	-0.1	-3743.6	3743.6
		5	-18.6	-14.7	2.0	8.3	-8.3	-3629.1	3629.1
		6	-58.9	-48.3	5.3	26.8	-26.8	-2889.2	2889.2
1F	2F	1	55.7	68.7	6.5	-27.5	27.5	-3224.9	3224.9
		2	3.6	-3.2	-3.4	-0.1	0.1	-4046.4	4046.4
		3	1.1	2.5	0.7	-0.8	0.8	-4165.9	4165.9
		4	-0.9	-1.7	-0.4	0.6	-0.6	-4169.0	4169.0
		5	-3.3	4.0	3.7	-0.2	0.2	-4053.9	4053.9
		6	-55.7	-68.0	-6.2	27.3	-27.3	-3226.7	3226.7

* A フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-197.8	-118.9	39.4	79.2	-79.2	49.9	-49.9
		2	-420.2	-340.0	40.1	190.1	-190.1	37.1	-37.1
		3	-507.1	-414.5	46.3	230.4	-230.4	-10.6	10.6
		4	-507.0	-414.3	46.3	230.3	-230.3	10.9	-10.9
		5	-420.2	-340.0	40.1	190.0	-190.0	-37.3	37.3
		6	-197.9	-119.0	39.4	79.2	-79.2	-49.9	49.9
9F	10F	1	-351.9	-268.5	41.7	155.1	-155.1	180.0	-180.0
		2	-623.8	-563.8	30.0	296.9	-296.9	81.1	-81.1
		3	-682.8	-618.8	32.0	325.4	-325.4	-15.5	15.5
		4	-682.7	-618.8	32.0	325.4	-325.4	15.9	-15.9
		5	-623.8	-563.7	30.0	296.9	-296.9	-81.5	81.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	6	-352.0	-268.6	41.7	155.2	-155.2	-180.1	180.1
8F	9F	1	-450.1	-411.5	19.3	214.1	-214.1	375.3	-375.3
		2	-781.3	-727.8	26.7	374.9	-374.9	111.9	-111.9
		3	-831.6	-775.2	28.2	399.2	-399.2	-19.9	19.9
		4	-831.5	-775.1	28.2	399.2	-399.2	20.4	-20.4
		5	-781.3	-727.8	26.7	374.9	-374.9	-112.5	112.5
		6	-450.2	-411.5	19.3	214.1	-214.1	-375.4	375.4
7F	8F	1	-469.6	-422.0	23.8	222.9	-222.9	627.3	-627.3
		2	-982.3	-909.7	36.3	473.0	-473.0	154.2	-154.2
		3	-1055.6	-977.7	39.0	508.3	-508.3	-23.2	23.2
		4	-1055.5	-977.6	39.0	508.3	-508.3	23.8	-23.8
		5	-982.3	-909.6	36.3	473.0	-473.0	-155.0	155.0
		6	-469.6	-422.1	23.8	222.9	-222.9	-627.4	627.4
6F	7F	1	-577.5	-500.0	38.7	269.4	-269.4	918.9	-918.9
		2	-1084.7	-1049.1	17.8	533.5	-533.5	205.7	-205.7
		3	-1155.7	-1127.8	13.9	570.9	-570.9	-25.5	25.5
		4	-1155.6	-1127.8	13.9	570.8	-570.8	26.1	-26.1
		5	-1084.7	-1049.1	17.8	533.5	-533.5	-206.6	206.6
		6	-577.5	-500.0	38.7	269.4	-269.4	-919.0	919.0
5F	6F	1	-639.4	-855.5	-108.1	371.4	-371.4	1249.5	-1249.5
		2	-1125.6	-1250.0	-62.2	590.2	-590.2	243.7	-243.7
		3	-1122.5	-1169.8	-23.6	569.5	-569.5	-30.6	30.6
		4	-1122.5	-1169.7	-23.6	569.5	-569.5	31.1	-31.1
		5	-1125.6	-1250.0	-62.2	590.2	-590.2	-244.9	244.9
		6	-639.4	-855.6	-108.1	371.4	-371.4	-1249.7	1249.7
4F	5F	1	-979.7	-895.9	41.9	468.9	-468.9	1785.6	-1785.6
		2	-1496.2	-1354.0	71.1	712.5	-712.5	73.5	-73.5
		3	-992.0	-1039.3	-23.6	507.8	-507.8	-13.4	13.4
		4	-992.0	-1039.2	-23.6	507.8	-507.8	13.8	-13.8
		5	-1496.2	-1354.0	71.1	712.6	-712.6	-74.9	74.9
		6	-979.7	-896.0	41.9	468.9	-468.9	-1785.9	1785.9
3F	4F	1	-1046.0	-963.7	41.2	502.4	-502.4	2361.6	-2361.6
		2	-1528.2	-1416.4	55.9	736.1	-736.1	-121.4	121.4
		3	-1090.5	-1103.5	-6.5	548.5	-548.5	-2.3	2.3
		4	-1090.4	-1103.5	-6.5	548.5	-548.5	2.6	-2.6
		5	-1528.2	-1416.4	55.9	736.1	-736.1	119.8	-119.8
		6	-1046.1	-963.8	41.2	502.5	-502.5	-2362.1	2362.1
2F	3F	1	-1081.7	-1114.9	-16.6	549.1	-549.1	2967.3	-2967.3
		2	-1559.7	-1536.7	11.5	774.1	-774.1	-341.6	341.6
		3	-1049.2	-1149.2	-50.0	549.6	-549.6	13.4	-13.4
		4	-1049.2	-1149.2	-50.0	549.6	-549.6	-13.4	13.4
		5	-1559.7	-1536.7	11.5	774.1	-774.1	339.8	-339.8
		6	-1081.7	-1114.9	-16.6	549.2	-549.2	-2968.0	2968.0
1F	2F	1	-801.0	-1812.8	-505.9	577.6	-577.6	3535.4	-3535.4
		2	-1216.3	-2253.4	-518.6	766.8	-766.8	-559.6	559.6
		3	-818.1	-1963.0	-572.5	614.6	-614.6	34.3	-34.3
		4	-818.1	-1963.0	-572.5	614.6	-614.6	-34.5	34.5
		5	-1216.3	-2253.4	-518.6	766.8	-766.8	557.5	-557.5
		6	-801.0	-1812.8	-505.9	577.6	-577.6	-3536.2	3536.2

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	197.8	118.9	-39.4	-79.2	79.2	-49.9	49.9
		2	420.2	340.0	-40.1	-190.1	190.1	-37.1	37.1
		3	507.1	414.5	-46.3	-230.4	230.4	10.6	-10.6
		4	507.0	414.3	-46.3	-230.3	230.3	-10.9	10.9
		5	420.2	340.0	-40.1	-190.0	190.0	37.3	-37.3
		6	197.9	119.0	-39.4	-79.2	79.2	49.9	-49.9
9F	10F	1	351.9	268.5	-41.7	-155.1	155.1	-180.0	180.0
		2	623.8	563.8	-30.0	-296.9	296.9	-81.1	81.1
		3	682.8	618.8	-32.0	-325.4	325.4	15.5	-15.5
		4	682.7	618.8	-32.0	-325.4	325.4	-15.9	15.9
		5	623.8	563.7	-30.0	-296.9	296.9	81.5	-81.5
		6	352.0	268.6	-41.7	-155.2	155.2	180.1	-180.1
8F	9F	1	450.1	411.5	-19.3	-214.1	214.1	-375.3	375.3

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	2	781.3	727.8	-26.7	-374.9	374.9	-111.9	111.9
		3	831.6	775.2	-28.2	-399.2	399.2	19.9	-19.9
		4	831.5	775.1	-28.2	-399.2	399.2	-20.4	20.4
		5	781.3	727.8	-26.7	-374.9	374.9	112.5	-112.5
		6	450.2	411.5	-19.3	-214.1	214.1	375.4	-375.4
7F	8F	1	469.6	422.0	-23.8	-222.9	222.9	-627.3	627.3
		2	982.3	909.7	-36.3	-473.0	473.0	-154.2	154.2
		3	1055.6	977.7	-39.0	-508.3	508.3	23.2	-23.2
		4	1055.5	977.6	-39.0	-508.3	508.3	-23.8	23.8
		5	982.3	909.6	-36.3	-473.0	473.0	155.0	-155.0
		6	469.6	422.1	-23.8	-222.9	222.9	627.4	-627.4
6F	7F	1	577.5	500.0	-38.7	-269.4	269.4	-918.9	918.9
		2	1084.7	1049.1	-17.8	-533.5	533.5	-205.7	205.7
		3	1155.7	1127.8	-13.9	-570.9	570.9	25.5	-25.5
		4	1155.6	1127.8	-13.9	-570.8	570.8	-26.1	26.1
		5	1084.7	1049.1	-17.8	-533.5	533.5	206.6	-206.6
		6	577.5	500.0	-38.7	-269.4	269.4	919.0	-919.0
5F	6F	1	639.4	855.5	108.1	-371.4	371.4	-1249.5	1249.5
		2	1125.6	1250.0	62.2	-590.2	590.2	-243.7	243.7
		3	1122.5	1169.8	23.6	-569.5	569.5	30.6	-30.6
		4	1122.5	1169.7	23.6	-569.5	569.5	-31.1	31.1
		5	1125.6	1250.0	62.2	-590.2	590.2	244.9	-244.9
		6	639.4	855.6	108.1	-371.4	371.4	1249.7	-1249.7
4F	5F	1	979.7	895.9	-41.9	-468.9	468.9	-1785.6	1785.6
		2	1496.2	1354.0	-71.1	-712.5	712.5	-73.5	73.5
		3	992.0	1039.3	23.6	-507.8	507.8	13.4	-13.4
		4	992.0	1039.2	23.6	-507.8	507.8	-13.8	13.8
		5	1496.2	1354.0	-71.1	-712.6	712.6	74.9	-74.9
		6	979.7	896.0	-41.9	-468.9	468.9	1785.9	-1785.9
3F	4F	1	1046.0	963.7	-41.2	-502.4	502.4	-2361.6	2361.6
		2	1528.2	1416.4	-55.9	-736.1	736.1	121.4	-121.4
		3	1090.5	1103.5	6.5	-548.5	548.5	2.3	-2.3
		4	1090.4	1103.5	6.5	-548.5	548.5	-2.6	2.6
		5	1528.2	1416.4	-55.9	-736.1	736.1	-119.8	119.8
		6	1046.1	963.8	-41.2	-502.5	502.5	2362.1	-2362.1
2F	3F	1	1081.7	1114.9	16.6	-549.1	549.1	-2967.3	2967.3
		2	1559.7	1536.7	-11.5	-774.1	774.1	341.6	-341.6
		3	1049.2	1149.2	50.0	-549.6	549.6	-13.4	13.4
		4	1049.2	1149.2	50.0	-549.6	549.6	13.4	-13.4
		5	1559.7	1536.7	-11.5	-774.1	774.1	-339.8	339.8
		6	1081.7	1114.9	16.6	-549.2	549.2	2968.0	-2968.0
1F	2F	1	801.0	1812.8	505.9	-577.6	577.6	-3535.4	3535.4
		2	1216.3	2253.4	518.6	-766.8	766.8	559.6	-559.6
		3	818.1	1963.0	572.5	-614.6	614.6	-34.3	34.3
		4	818.1	1963.0	572.5	-614.6	614.6	34.5	-34.5
		5	1216.3	2253.4	518.6	-766.8	766.8	-557.5	557.5
		6	801.0	1812.8	505.9	-577.6	577.6	3536.2	-3536.2

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-122.0	33.2	68.5	92.2	67.5	0.0	0.0
	2	3	-88.3	81.0	61.5	80.8	78.8	0.0	0.0
	3	4	-82.0	103.0	53.7	76.9	82.7	0.0	0.0
	4	5	-85.4	93.3	56.8	78.7	80.9	0.0	0.0
	5	6	-41.9	115.0	67.7	69.7	90.0	0.0	0.0
10F	1	2	-166.2	-15.0	44.8	90.7	40.4	0.0	0.0
	2	3	-80.6	59.9	50.2	68.4	62.7	0.0	0.0
	3	4	-62.6	90.2	44.1	61.7	69.4	0.0	0.0
	4	5	-60.7	86.0	47.1	62.0	69.1	0.0	0.0
	5	6	3.3	155.3	44.4	43.5	87.6	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	1	2	-144.2	-0.4	48.5	85.6	45.5	0.0	0.0
	2	3	-82.0	60.3	49.3	68.6	62.5	0.0	0.0
	3	4	-63.6	88.9	44.2	62.0	69.1	0.0	0.0
	4	5	-62.0	86.7	46.1	62.1	69.0	0.0	0.0
	5	6	-10.5	134.2	48.1	48.4	82.7	0.0	0.0
8F	1	2	-151.8	-1.9	45.5	86.9	44.2	0.0	0.0
	2	3	-87.0	59.4	47.3	69.4	61.7	0.0	0.0
	3	4	-63.8	90.0	43.6	61.9	69.2	0.0	0.0
	4	5	-59.8	91.4	44.8	61.2	69.9	0.0	0.0
	5	6	-9.3	141.2	45.2	47.2	83.9	0.0	0.0
7F	1	2	-152.8	-0.4	44.2	86.8	44.3	0.0	0.0
	2	3	-90.2	59.2	45.7	69.9	61.2	0.0	0.0
	3	4	-64.5	90.4	43.0	62.0	69.1	0.0	0.0
	4	5	-58.7	94.4	43.9	60.6	70.5	0.0	0.0
	5	6	-10.5	142.4	44.0	47.2	83.9	0.0	0.0
6F	1	2	-140.4	10.9	44.8	83.5	47.6	0.0	0.0
	2	3	-89.6	61.4	45.0	69.5	61.6	0.0	0.0
	3	4	-66.0	88.9	43.0	62.4	68.7	0.0	0.0
	4	5	-61.2	93.2	43.3	61.1	70.0	0.0	0.0
	5	6	-20.4	131.3	44.6	50.1	80.9	0.0	0.0
5F	1	2	-183.5	-25.9	50.5	99.5	41.4	0.0	0.0
	2	3	-84.2	65.4	45.7	68.2	62.9	0.0	0.0
	3	4	-67.4	89.2	42.1	62.5	68.6	0.0	0.0
	4	5	-63.5	89.0	44.2	62.0	69.1	0.0	0.0
	5	6	12.5	170.8	50.1	45.0	95.9	0.0	0.0
4F	1	2	-175.5	-13.9	48.5	96.8	44.1	0.0	0.0
	2	3	-86.3	67.0	43.8	68.2	62.9	0.0	0.0
	3	4	-69.1	88.0	41.9	62.9	68.2	0.0	0.0
	4	5	-64.7	90.4	42.9	62.0	69.1	0.0	0.0
	5	6	2.6	164.6	48.3	47.2	93.7	0.0	0.0
3F	1	2	-141.4	17.8	49.7	87.6	53.3	0.0	0.0
	2	3	-84.6	70.4	42.9	67.5	63.6	0.0	0.0
	3	4	-72.1	85.5	41.7	63.7	67.4	0.0	0.0
	4	5	-69.0	87.4	42.2	63.0	68.1	0.0	0.0
	5	6	-25.9	133.7	49.5	55.5	85.4	0.0	0.0
2F	1	2	-114.5	49.7	47.2	79.5	61.4	0.0	0.0
	2	3	-81.8	74.5	42.3	66.6	64.5	0.0	0.0
	3	4	-75.5	83.0	41.2	64.5	66.6	0.0	0.0
	4	5	-73.8	83.3	41.9	64.2	66.9	0.0	0.0
	5	6	-54.3	110.1	47.1	62.7	78.2	0.0	0.0
1F	1	2	-77.1	332.7	239.1	179.2	250.2	0.0	0.0
	2	3	-330.8	277.3	139.9	222.1	207.3	0.0	0.0
	3	4	-279.4	280.8	163.9	214.5	214.9	0.0	0.0
	4	5	-276.4	331.0	140.3	207.1	222.3	0.0	0.0
	5	6	-333.2	76.5	239.2	250.3	179.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	229.7	131.9	48.9	-50.2	50.2	0.0	0.0
	2	3	348.1	302.3	22.9	-90.3	90.3	0.0	0.0
	3	4	275.5	274.1	0.7	-76.3	76.3	0.0	0.0
	4	5	306.7	353.2	-23.2	-91.7	91.7	0.0	0.0
	5	6	128.3	227.9	-49.8	-49.5	49.5	0.0	0.0
10F	1	2	552.0	443.6	54.2	-138.3	138.3	0.0	0.0
	2	3	667.7	638.8	14.4	-181.5	181.5	0.0	0.0
	3	4	624.0	623.1	0.4	-173.2	173.2	0.0	0.0
	4	5	644.4	673.6	-14.6	-183.1	183.1	0.0	0.0
	5	6	440.2	549.5	-54.7	-137.5	137.5	0.0	0.0
9F	1	2	823.5	668.2	77.7	-207.2	207.2	0.0	0.0
	2	3	856.4	831.6	12.4	-234.4	234.4	0.0	0.0
	3	4	814.3	813.4	0.5	-226.1	226.1	0.0	0.0
	4	5	836.6	861.9	-12.6	-235.9	235.9	0.0	0.0
	5	6	664.9	821.3	-78.2	-206.4	206.4	0.0	0.0
8F	1	2	1000.1	861.1	69.5	-258.5	258.5	0.0	0.0
	2	3	1067.0	1045.7	10.6	-293.4	293.4	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	3	4	1023.3	1022.6	0.3	-284.2	284.2	0.0	0.0
	4	5	1050.8	1072.3	-10.8	-294.9	294.9	0.0	0.0
	5	6	858.2	997.8	-69.8	-257.8	257.8	0.0	0.0
7F	1	2	1139.0	1020.0	59.5	-299.9	299.9	0.0	0.0
	2	3	1241.1	1224.3	8.4	-342.4	342.4	0.0	0.0
	3	4	1199.6	1199.1	0.2	-333.1	333.1	0.0	0.0
	4	5	1229.2	1246.2	-8.5	-343.8	343.8	0.0	0.0
	5	6	1017.3	1136.8	-59.8	-299.2	299.2	0.0	0.0
6F	1	2	1306.3	1151.9	77.2	-341.4	341.4	0.0	0.0
	2	3	1326.4	1303.6	11.4	-365.3	365.3	0.0	0.0
	3	4	1265.8	1265.4	0.2	-351.6	351.6	0.0	0.0
	4	5	1307.8	1330.7	-11.5	-366.5	366.5	0.0	0.0
	5	6	1149.4	1304.4	-77.5	-340.8	340.8	0.0	0.0
5F	1	2	2170.3	2001.9	84.2	-579.5	579.5	0.0	0.0
	2	3	1240.2	1281.6	-20.7	-350.3	350.3	0.0	0.0
	3	4	1291.2	1290.8	0.2	-358.6	358.6	0.0	0.0
	4	5	1285.5	1244.5	20.5	-351.4	351.4	0.0	0.0
	5	6	1998.3	2167.4	-84.5	-578.6	578.6	0.0	0.0
4F	1	2	2361.2	2209.6	75.8	-634.8	634.8	0.0	0.0
	2	3	1288.7	1310.1	-10.7	-360.9	360.9	0.0	0.0
	3	4	1298.1	1297.9	0.1	-360.6	360.6	0.0	0.0
	4	5	1313.3	1292.1	10.6	-361.8	361.8	0.0	0.0
	5	6	2206.7	2358.7	-76.0	-634.1	634.1	0.0	0.0
3F	1	2	2487.1	2327.8	79.7	-668.7	668.7	0.0	0.0
	2	3	1287.5	1319.3	-15.9	-362.0	362.0	0.0	0.0
	3	4	1319.5	1319.3	0.1	-366.5	366.5	0.0	0.0
	4	5	1321.5	1289.8	15.8	-362.7	362.7	0.0	0.0
	5	6	2325.7	2485.3	-79.8	-668.2	668.2	0.0	0.0
2F	1	2	2332.3	2191.3	70.5	-628.3	628.3	0.0	0.0
	2	3	1150.7	1195.0	-22.2	-325.8	325.8	0.0	0.0
	3	4	1216.3	1216.2	0.0	-337.8	337.8	0.0	0.0
	4	5	1196.2	1152.0	22.1	-326.1	326.1	0.0	0.0
	5	6	2190.2	2331.3	-70.6	-628.0	628.0	0.0	0.0
1F	1	2	2156.8	1540.8	308.0	-513.6	513.6	0.0	0.0
	2	3	1122.7	1150.0	-13.7	-315.7	315.7	0.0	0.0
	3	4	1169.5	1169.6	-0.0	-324.9	324.9	0.0	0.0
	4	5	1150.2	1122.7	13.7	-315.7	315.7	0.0	0.0
	5	6	1540.7	2156.6	-307.9	-513.5	513.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-229.7	-131.9	-48.9	50.2	-50.2	0.0	0.0
	2	3	-348.1	-302.3	-22.9	90.3	-90.3	0.0	0.0
	3	4	-275.5	-274.1	-0.7	76.3	-76.3	0.0	0.0
	4	5	-306.7	-353.2	23.2	91.7	-91.7	0.0	0.0
	5	6	-128.3	-227.9	49.8	49.5	-49.5	0.0	0.0
10F	1	2	-552.0	-443.6	-54.2	138.3	-138.3	0.0	0.0
	2	3	-667.7	-638.8	-14.4	181.5	-181.5	0.0	0.0
	3	4	-624.0	-623.1	-0.4	173.2	-173.2	0.0	0.0
	4	5	-644.4	-673.6	14.6	183.1	-183.1	0.0	0.0
	5	6	-440.2	-549.5	54.7	137.5	-137.5	0.0	0.0
9F	1	2	-823.5	-668.2	-77.7	207.2	-207.2	0.0	0.0
	2	3	-856.4	-831.6	-12.4	234.4	-234.4	0.0	0.0
	3	4	-814.3	-813.4	-0.5	226.1	-226.1	0.0	0.0
	4	5	-836.6	-861.9	12.6	235.9	-235.9	0.0	0.0
	5	6	-664.9	-821.3	78.2	206.4	-206.4	0.0	0.0
8F	1	2	-1000.1	-861.1	-69.5	258.5	-258.5	0.0	0.0
	2	3	-1067.0	-1045.7	-10.6	293.4	-293.4	0.0	0.0
	3	4	-1023.3	-1022.6	-0.3	284.2	-284.2	0.0	0.0
	4	5	-1050.8	-1072.3	10.8	294.9	-294.9	0.0	0.0
	5	6	-858.2	-997.8	69.8	257.8	-257.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1139.0	-1020.0	-59.5	299.9	-299.9	0.0	0.0
	2	3	-1241.1	-1224.3	-8.4	342.4	-342.4	0.0	0.0
	3	4	-1199.6	-1199.1	-0.2	333.1	-333.1	0.0	0.0
	4	5	-1229.2	-1246.2	8.5	343.8	-343.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	5	6	-1017.3	-1136.8	59.8	299.2	-299.2	0.0	0.0
6F	1	2	-1306.3	-1151.9	-77.2	341.4	-341.4	0.0	0.0
	2	3	-1326.4	-1303.6	-11.4	365.3	-365.3	0.0	0.0
	3	4	-1265.8	-1265.4	-0.2	351.6	-351.6	0.0	0.0
	4	5	-1307.8	-1330.7	11.5	366.5	-366.5	0.0	0.0
	5	6	-1149.4	-1304.4	77.5	340.8	-340.8	0.0	0.0
5F	1	2	-2170.3	-2001.9	-84.2	579.5	-579.5	0.0	0.0
	2	3	-1240.2	-1281.6	20.7	350.3	-350.3	0.0	0.0
	3	4	-1291.2	-1290.8	-0.2	358.6	-358.6	0.0	0.0
	4	5	-1285.5	-1244.5	-20.5	351.4	-351.4	0.0	0.0
	5	6	-1998.3	-2167.4	84.5	578.6	-578.6	0.0	0.0
4F	1	2	-2361.2	-2209.6	-75.8	634.8	-634.8	0.0	0.0
	2	3	-1288.7	-1310.1	10.7	360.9	-360.9	0.0	0.0
	3	4	-1298.1	-1297.9	-0.1	360.6	-360.6	0.0	0.0
	4	5	-1313.3	-1292.1	-10.6	361.8	-361.8	0.0	0.0
	5	6	-2206.7	-2358.7	76.0	634.1	-634.1	0.0	0.0
3F	1	2	-2487.1	-2327.8	-79.7	668.7	-668.7	0.0	0.0
	2	3	-1287.5	-1319.3	15.9	362.0	-362.0	0.0	0.0
	3	4	-1319.5	-1319.3	-0.1	366.5	-366.5	0.0	0.0
	4	5	-1321.5	-1289.8	-15.8	362.7	-362.7	0.0	0.0
	5	6	-2325.7	-2485.3	79.8	668.2	-668.2	0.0	0.0
2F	1	2	-2332.2	-2191.3	-70.5	628.3	-628.3	0.0	0.0
	2	3	-1150.7	-1195.0	22.2	325.8	-325.8	0.0	0.0
	3	4	-1216.3	-1216.2	-0.0	337.8	-337.8	0.0	0.0
	4	5	-1196.2	-1152.0	-22.1	326.1	-326.1	0.0	0.0
	5	6	-2190.2	-2331.3	70.6	628.0	-628.0	0.0	0.0
1F	1	2	-2156.8	-1540.8	-308.0	513.6	-513.6	0.0	0.0
	2	3	-1122.7	-1150.0	13.7	315.7	-315.7	0.0	0.0
	3	4	-1169.5	-1169.6	0.0	324.9	-324.9	0.0	0.0
	4	5	-1150.2	-1122.7	-13.7	315.7	-315.7	0.0	0.0
	5	6	-1540.7	-2156.6	307.9	513.5	-513.5	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	122.0	95.2	-13.4	-54.3	54.3	-434.8	434.8
		2	55.0	50.1	-2.5	-26.3	26.3	-680.1	680.1
		3	1.0	1.1	0.0	-0.5	0.5	-688.8	688.8
		4	-17.5	-15.6	1.0	8.3	-8.3	-689.5	689.5
		5	-51.4	-47.1	2.1	24.6	-24.6	-676.5	676.5
		6	-115.0	-89.5	12.7	51.1	-51.1	-432.4	432.4
9F	10F	1	71.0	73.0	1.0	-36.0	36.0	-857.7	857.7
		2	45.4	43.1	-1.2	-22.1	22.1	-1185.2	1185.2
		3	1.6	1.6	-0.0	-0.8	0.8	-1233.5	1233.5
		4	-13.8	-13.7	0.1	6.9	-6.9	-1215.9	1215.9
		5	-42.2	-40.0	1.1	20.6	-20.6	-1159.7	1159.7
		6	-65.8	-67.9	-1.1	33.4	-33.4	-851.9	851.9
8F	9F	1	71.2	63.3	-3.9	-33.4	33.4	-1285.5	1285.5
		2	39.2	35.9	-1.7	-18.7	18.7	-1712.1	1712.1
		3	1.7	1.6	-0.0	-0.8	0.8	-1795.1	1795.1
		4	-13.1	-12.1	0.5	6.3	-6.3	-1759.4	1759.4
		5	-36.2	-33.2	1.5	17.2	-17.2	-1664.6	1664.6
		6	-66.3	-59.0	3.7	31.1	-31.1	-1276.5	1276.5
7F	8F	1	88.4	81.0	-3.7	-42.4	42.4	-1724.5	1724.5
		2	52.9	48.8	-2.1	-25.4	25.4	-2247.8	2247.8
		3	2.8	2.6	-0.1	-1.4	1.4	-2364.9	2364.9
		4	-18.0	-16.8	0.6	8.7	-8.7	-2310.6	2310.6
		5	-49.0	-45.3	1.8	23.6	-23.6	-2178.0	2178.0
		6	-82.2	-75.5	3.4	39.4	-39.4	-1711.5	1711.5
6F	7F	1	71.8	71.2	-0.3	-35.7	35.7	-2167.0	2167.0
		2	41.8	39.8	-1.0	-20.4	20.4	-2786.8	2786.8
		3	2.7	2.7	0.0	-1.3	1.3	-2936.6	2936.6
		4	-14.9	-14.8	0.1	7.4	-7.4	-2864.3	2864.3
		5	-38.7	-36.8	0.9	18.9	-18.9	-2695.4	2695.4
		6	-66.9	-66.5	0.2	33.4	-33.4	-2150.0	2150.0
5F	6F	1	69.3	69.0	-0.1	-34.4	34.4	-2609.0	2609.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	38.8	40.5	0.8	-19.7	19.7	-3332.3	3332.3
		3	1.9	1.4	-0.2	-0.8	0.8	-3512.9	3512.9
		4	-13.0	-11.5	0.8	6.1	-6.1	-3422.1	3422.1
		5	-35.9	-37.0	-0.5	18.1	-18.1	-3219.2	3219.2
		6	-64.8	-64.0	0.4	32.0	-32.0	-2588.7	2588.7
4F	5F	1	114.4	93.1	-10.7	-51.9	51.9	-3068.0	3068.0
		2	69.6	55.8	-6.9	-31.3	31.3	-3872.0	3872.0
		3	0.6	0.8	0.1	-0.4	0.4	-4092.4	4092.4
		4	-14.2	-13.2	0.5	6.9	-6.9	-3983.3	3983.3
		5	-64.5	-52.1	6.2	29.2	-29.2	-3739.5	3739.5
		6	-106.8	-87.4	9.7	48.6	-48.6	-3043.2	3043.2
3F	4F	1	82.4	73.9	-4.2	-39.1	39.1	-3526.5	3526.5
		2	44.5	36.6	-4.0	-20.3	20.3	-4415.8	4415.8
		3	1.3	0.9	-0.2	-0.6	0.6	-4673.1	4673.1
		4	-10.1	-9.8	0.1	5.0	-5.0	-4546.0	4546.0
		5	-40.9	-34.2	3.4	18.8	-18.8	-4264.5	4264.5
		6	-77.2	-70.1	3.5	36.8	-36.8	-3497.9	3497.9
2F	3F	1	67.5	53.3	-7.1	-30.2	30.2	-3977.7	3977.7
		2	30.2	24.1	-3.1	-13.6	13.6	-4969.4	4969.4
		3	0.7	-0.1	-0.4	-0.1	0.1	-5256.5	5256.5
		4	-6.7	-5.7	0.5	3.1	-3.1	-5111.3	5111.3
		5	-27.4	-22.5	2.4	12.5	-12.5	-4799.5	4799.5
		6	-63.5	-50.8	6.3	28.6	-28.6	-3946.4	3946.4
1F	2F	1	61.3	77.1	7.9	-30.6	30.6	-4439.3	4439.3
		2	8.0	-1.9	-5.0	-1.4	1.4	-5533.2	5533.2
		3	1.1	2.1	0.5	-0.7	0.7	-5844.6	5844.6
		4	-3.4	-4.4	-0.5	1.7	-1.7	-5680.8	5680.8
		5	-6.5	2.2	4.3	1.0	-1.0	-5344.4	5344.4
		6	-59.3	-76.5	-8.6	30.0	-30.0	-4406.5	4406.5

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-229.7	-143.0	43.4	93.2	-93.2	44.0	-44.0
		2	-479.9	-394.1	42.9	218.5	-218.5	44.3	-44.3
		3	-577.8	-478.2	49.8	264.0	-264.0	-13.3	13.3
		4	-580.8	-480.8	50.0	265.4	-265.4	10.7	-10.7
		5	-481.5	-395.4	43.0	219.2	-219.2	-42.5	42.5
		6	-227.9	-141.5	43.2	92.4	-92.4	-43.4	43.4
9F	10F	1	-409.1	-323.4	42.8	183.1	-183.1	176.5	-176.5
		2	-717.2	-655.3	31.0	343.1	-343.1	94.3	-94.3
		3	-784.6	-718.4	33.1	375.8	-375.8	-20.2	20.2
		4	-786.8	-720.5	33.1	376.8	-376.8	14.1	-14.1
		5	-718.3	-656.4	31.0	343.7	-343.7	-89.6	89.6
		6	-408.0	-322.3	42.8	182.6	-182.6	-175.1	175.1
8F	9F	1	-500.1	-461.1	19.5	238.8	-238.8	379.1	-379.1
		2	-869.3	-814.1	27.6	418.2	-418.2	129.0	-129.0
		3	-927.5	-869.0	29.2	446.3	-446.3	-27.1	27.1
		4	-929.5	-870.8	29.3	447.3	-447.3	17.7	-17.7
		5	-870.4	-815.1	27.7	418.7	-418.7	-121.2	121.2
		6	-499.0	-460.2	19.4	238.3	-238.3	-377.0	377.0
7F	8F	1	-538.9	-486.7	26.1	256.4	-256.4	621.6	-621.6
		2	-1114.0	-1035.9	39.1	537.5	-537.5	165.7	-165.7
		3	-1200.0	-1116.1	41.9	579.0	-579.0	-37.2	37.2
		4	-1202.6	-1118.4	42.1	580.3	-580.3	24.1	-24.1
		5	-1115.4	-1037.1	39.2	538.1	-538.1	-154.5	154.5
		6	-537.6	-485.5	26.1	255.8	-255.8	-619.0	619.0
6F	7F	1	-652.4	-566.4	43.0	304.7	-304.7	902.7	-902.7
		2	-1225.2	-1185.4	19.9	602.7	-602.7	208.7	-208.7
		3	-1307.7	-1275.6	16.1	645.8	-645.8	-47.8	47.8
		4	-1309.8	-1277.6	16.1	646.8	-646.8	31.4	-31.4
		5	-1226.4	-1186.6	19.9	603.2	-603.2	-194.1	194.1
		6	-651.4	-565.4	43.0	304.2	-304.2	-899.6	899.6
5F	6F	1	-740.0	-948.0	-104.0	419.4	-419.4	1224.8	-1224.8
		2	-1292.8	-1402.6	-54.9	669.7	-669.7	232.8	-232.8
		3	-1293.9	-1320.3	-13.2	649.5	-649.5	-63.1	63.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	4	-1295.6	-1321.9	-13.1	650.3	-650.3	43.5	-43.5
		5	-1293.6	-1403.1	-54.7	670.0	-670.0	-214.7	214.7
		6	-739.0	-946.9	-104.0	418.9	-418.9	-1221.2	1221.2
4F	5F	1	-1222.3	-1091.5	65.4	578.4	-578.4	1779.0	-1779.0
		2	-1839.5	-1643.5	98.0	870.8	-870.8	-0.7	0.7
		3	-1252.5	-1277.1	-12.3	632.4	-632.4	-58.1	58.1
		4	-1254.4	-1278.8	-12.2	633.3	-633.3	35.8	-35.8
		5	-1839.7	-1643.7	98.0	870.9	-870.9	22.0	-22.0
		6	-1220.4	-1090.1	65.2	577.6	-577.6	-1774.6	1774.6
3F	4F	1	-1269.7	-1167.8	51.0	609.4	-609.4	2385.9	-2385.9
		2	-1854.8	-1715.2	69.8	892.5	-892.5	-281.9	281.9
		3	-1331.0	-1346.0	-7.5	669.3	-669.3	-62.7	62.7
		4	-1332.3	-1347.2	-7.5	669.9	-669.9	38.4	-38.4
		5	-1855.0	-1715.4	69.8	892.6	-892.6	306.2	-306.2
		6	-1268.6	-1166.8	50.9	608.9	-608.9	-2380.9	2380.9
2F	3F	1	-1319.3	-1345.4	-13.0	666.2	-666.2	3027.7	-3027.7
		2	-1900.1	-1862.1	19.0	940.6	-940.6	-597.7	597.7
		3	-1292.7	-1405.7	-56.5	674.6	-674.6	-62.7	62.7
		4	-1293.6	-1406.5	-56.4	675.0	-675.0	37.0	-37.0
		5	-1900.2	-1862.2	19.0	940.6	-940.6	624.8	-624.8
		6	-1318.5	-1344.8	-13.1	665.8	-665.8	-3022.1	3022.1
1F	2F	1	-986.8	-2156.8	-585.0	694.7	-694.7	3633.8	-3633.8
		2	-1479.8	-2663.4	-591.8	915.6	-915.6	-910.2	910.2
		3	-1005.6	-2319.6	-657.0	734.8	-734.8	-54.7	54.7
		4	-1005.9	-2319.8	-656.9	735.0	-735.0	28.4	-28.4
		5	-1479.9	-2663.5	-591.8	915.7	-915.7	939.3	-939.3
		6	-986.5	-2156.6	-585.0	694.6	-694.6	-3628.0	3628.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	229.7	143.0	-43.4	-93.2	93.2	-44.0	44.0
		2	479.9	394.1	-42.9	-218.5	218.5	-44.3	44.3
		3	577.8	478.2	-49.8	-264.0	264.0	13.3	-13.3
		4	580.8	480.8	-50.0	-265.4	265.4	-10.7	10.7
		5	481.5	395.4	-43.0	-219.2	219.2	42.5	-42.5
		6	227.9	141.5	-43.2	-92.4	92.4	43.4	-43.4
9F	10F	1	409.1	323.4	-42.8	-183.1	183.1	-176.5	176.5
		2	717.2	655.3	-31.0	-343.1	343.1	-94.3	94.3
		3	784.6	718.4	-33.1	-375.8	375.8	20.2	-20.2
		4	786.8	720.5	-33.1	-376.8	376.8	-14.1	14.1
		5	718.3	656.4	-31.0	-343.7	343.7	89.6	-89.6
		6	408.0	322.3	-42.8	-182.6	182.6	175.1	-175.1
8F	9F	1	500.1	461.1	-19.5	-238.8	238.8	-379.1	379.1
		2	869.3	814.1	-27.6	-418.2	418.2	-129.0	129.0
		3	927.5	869.0	-29.2	-446.3	446.3	27.1	-27.1
		4	929.5	870.8	-29.3	-447.3	447.3	-17.7	17.7
		5	870.4	815.1	-27.7	-418.7	418.7	121.2	-121.2
		6	499.0	460.2	-19.4	-238.3	238.3	377.0	-377.0
7F	8F	1	538.9	486.7	-26.1	-256.4	256.4	-621.6	621.6
		2	1114.0	1035.9	-39.1	-537.5	537.5	-165.7	165.7
		3	1200.0	1116.1	-41.9	-579.0	579.0	37.2	-37.2
		4	1202.6	1118.4	-42.1	-580.3	580.3	-24.1	24.1
		5	1115.4	1037.1	-39.2	-538.1	538.1	154.5	-154.5
		6	537.6	485.5	-26.1	-255.8	255.8	619.0	-619.0
6F	7F	1	652.4	566.4	-43.0	-304.7	304.7	-902.7	902.7
		2	1225.2	1185.4	-19.9	-602.7	602.7	-208.7	208.7
		3	1307.7	1275.6	-16.1	-645.8	645.8	47.8	-47.8
		4	1309.8	1277.6	-16.1	-646.8	646.8	-31.4	31.4
		5	1226.4	1186.6	-19.9	-603.2	603.2	194.1	-194.1
		6	651.4	565.4	-43.0	-304.2	304.2	899.6	-899.6
5F	6F	1	740.0	948.0	104.0	-419.4	419.4	-1224.8	1224.8
		2	1292.8	1402.6	54.9	-669.7	669.7	-232.8	232.8
		3	1293.9	1320.3	13.2	-649.5	649.5	63.1	-63.1
		4	1295.6	1321.9	13.1	-650.3	650.3	-43.5	43.5
		5	1293.6	1403.1	54.7	-670.0	670.0	214.7	-214.7

* B フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	6	739.0	946.9	104.0	-418.9	418.9	1221.2	-1221.2
4F	5F	1	1222.3	1091.5	-65.4	-578.4	578.4	-1779.0	1779.0
		2	1839.5	1643.5	-98.0	-870.8	870.8	0.7	-0.7
		3	1252.5	1277.1	12.3	-632.4	632.4	58.1	-58.1
		4	1254.4	1278.8	12.2	-633.3	633.3	-35.8	35.8
		5	1839.7	1643.7	-98.0	-870.9	870.9	-22.0	22.0
		6	1220.4	1090.1	-65.2	-577.6	577.6	1774.6	-1774.6
3F	4F	1	1269.7	1167.8	-51.0	-609.4	609.4	-2385.9	2385.9
		2	1854.8	1715.2	-69.8	-892.5	892.5	281.9	-281.9
		3	1331.0	1346.0	7.5	-669.3	669.3	62.7	-62.7
		4	1332.3	1347.2	7.5	-669.9	669.9	-38.4	38.4
		5	1855.0	1715.4	-69.8	-892.6	892.6	-306.2	306.2
		6	1268.6	1166.8	-50.9	-608.9	608.9	2380.9	-2380.9
2F	3F	1	1319.3	1345.4	13.0	-666.2	666.2	-3027.7	3027.7
		2	1900.1	1862.1	-19.0	-940.6	940.6	597.7	-597.7
		3	1292.7	1405.7	56.5	-674.6	674.6	62.7	-62.7
		4	1293.6	1406.5	56.4	-675.0	675.0	-37.0	37.0
		5	1900.2	1862.2	-19.0	-940.6	940.6	-624.8	624.8
		6	1318.5	1344.8	13.1	-665.8	665.8	3022.1	-3022.1
1F	2F	1	986.8	2156.8	585.0	-694.7	694.7	-3633.8	3633.8
		2	1479.8	2663.4	591.8	-915.6	915.6	910.2	-910.2
		3	1005.6	2319.6	657.0	-734.8	734.8	54.7	-54.7
		4	1005.9	2319.8	656.9	-735.0	735.0	-28.4	28.4
		5	1479.9	2663.5	591.8	-915.7	915.7	-939.3	939.3
		6	986.5	2156.6	585.0	-694.6	694.6	3628.0	-3628.0

* C フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	1	2	-83.3	48.1	50.5	68.8	59.0	0.0	0.0
	2	3	-83.2	59.8	44.7	67.2	60.6	0.0	0.0
	3	4	-54.2	94.2	42.0	58.3	69.4	0.0	0.0
	4	5	-65.6	89.0	38.9	60.7	67.1	0.0	0.0
	5	6	-67.4	68.0	48.5	63.8	64.0	0.0	0.0
10F	1	2	-101.5	27.6	31.0	63.4	42.8	0.0	0.0
	2	3	-105.8	89.3	58.6	88.4	83.8	0.0	0.0
	3	4	-80.4	119.2	56.3	80.7	91.5	0.0	0.0
	4	5	-56.0	74.2	30.4	50.6	55.6	0.0	0.0
	5	6	-39.7	85.1	33.2	46.8	59.4	0.0	0.0
9F	1	2	-93.4	31.4	33.2	61.7	44.5	0.0	0.0
	2	3	-107.8	88.6	57.9	88.7	83.4	0.0	0.0
	3	4	-80.7	119.2	56.2	80.7	91.4	0.0	0.0
	4	5	-55.9	74.4	30.4	50.5	55.7	0.0	0.0
	5	6	-44.0	77.7	34.7	48.4	57.8	0.0	0.0
8F	1	2	-105.9	21.4	34.0	66.0	42.5	0.0	0.0
	2	3	-107.3	83.7	62.6	90.5	83.9	0.0	0.0
	3	4	-73.7	125.1	58.8	80.1	94.3	0.0	0.0
	4	5	-55.9	77.9	30.7	51.2	57.3	0.0	0.0
	5	6	-39.7	84.0	35.8	48.1	60.4	0.0	0.0
7F	1	2	-104.4	23.2	33.8	65.5	42.9	0.0	0.0
	2	3	-108.7	84.7	61.5	90.5	83.9	0.0	0.0
	3	4	-74.8	124.9	58.3	80.3	94.2	0.0	0.0
	4	5	-55.6	78.3	30.7	51.1	57.4	0.0	0.0
	5	6	-40.9	82.9	35.7	48.4	60.1	0.0	0.0
6F	1	2	-98.2	29.2	33.9	63.8	44.7	0.0	0.0
	2	3	-107.6	87.0	60.9	90.1	84.3	0.0	0.0
	3	4	-78.0	122.2	58.1	81.1	93.3	0.0	0.0
	4	5	-57.2	76.8	30.6	51.5	56.9	0.0	0.0
	5	6	-44.5	79.1	35.8	49.4	59.0	0.0	0.0
5F	1	2	-91.2	36.1	34.0	61.9	46.6	0.0	0.0
	2	3	-106.3	90.0	60.0	89.5	84.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	3	4	-81.9	119.0	57.7	82.0	92.4	0.0	0.0
	4	5	-59.0	75.0	30.6	52.0	56.5	0.0	0.0
	5	6	-48.2	75.2	35.9	50.5	58.0	0.0	0.0
4F	1	2	-82.7	44.3	34.1	59.6	48.9	0.0	0.0
	2	3	-104.6	93.5	59.1	88.8	85.7	0.0	0.0
	3	4	-86.8	114.9	57.3	83.3	91.1	0.0	0.0
	4	5	-61.3	72.9	30.5	52.6	55.8	0.0	0.0
	5	6	-52.6	70.4	36.1	51.8	56.7	0.0	0.0
3F	1	2	-74.0	53.1	34.1	57.1	51.3	0.0	0.0
	2	3	-102.9	97.5	57.9	88.0	86.5	0.0	0.0
	3	4	-92.7	110.2	56.7	84.8	89.6	0.0	0.0
	4	5	-63.8	70.2	30.6	53.3	55.1	0.0	0.0
	5	6	-57.5	65.7	36.0	53.1	55.4	0.0	0.0
2F	1	2	-65.6	72.5	37.9	58.5	60.4	0.0	0.0
	2	3	-105.8	109.1	60.0	91.9	92.8	0.0	0.0
	3	4	-106.8	108.9	59.7	92.1	92.7	0.0	0.0
	4	5	-73.8	73.4	33.4	59.5	59.4	0.0	0.0
	5	6	-70.6	62.5	40.4	60.5	58.3	0.0	0.0
1F	1	2	-29.8	268.2	199.5	144.5	210.7	0.0	0.0
	2	3	-274.9	217.9	102.1	185.5	169.7	0.0	0.0
	3	4	-217.9	225.6	126.8	176.6	178.7	0.0	0.0
	4	5	-215.0	271.3	105.3	169.8	185.4	0.0	0.0
	5	6	-273.2	29.3	197.2	211.5	143.8	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	123.9	94.1	14.9	-30.3	30.3	0.0	0.0
	2	3	141.9	136.8	2.5	-38.7	38.7	0.0	0.0
	3	4	124.0	116.1	3.9	-33.3	33.3	0.0	0.0
	4	5	150.0	158.5	-4.2	-42.9	42.9	0.0	0.0
	5	6	74.0	113.2	-19.6	-26.0	26.0	0.0	0.0
10F	1	2	233.5	206.7	13.4	-61.1	61.1	0.0	0.0
	2	3	300.4	290.0	5.2	-82.0	82.0	0.0	0.0
	3	4	288.1	297.7	-4.8	-81.4	81.4	0.0	0.0
	4	5	229.4	236.5	-3.5	-64.7	64.7	0.0	0.0
	5	6	209.6	228.2	-9.3	-60.8	60.8	0.0	0.0
9F	1	2	345.5	306.1	19.7	-90.5	90.5	0.0	0.0
	2	3	409.2	397.9	5.6	-112.1	112.1	0.0	0.0
	3	4	396.9	408.9	-6.0	-111.9	111.9	0.0	0.0
	4	5	304.4	312.0	-3.8	-85.6	85.6	0.0	0.0
	5	6	313.4	343.2	-14.9	-91.2	91.2	0.0	0.0
8F	1	2	496.2	424.4	35.9	-127.9	127.9	0.0	0.0
	2	3	536.8	522.3	7.3	-147.1	147.1	0.0	0.0
	3	4	518.2	532.4	-7.1	-145.9	145.9	0.0	0.0
	4	5	428.3	439.3	-5.5	-120.5	120.5	0.0	0.0
	5	6	431.0	490.8	-29.9	-128.0	128.0	0.0	0.0
7F	1	2	537.3	467.1	35.1	-139.5	139.5	0.0	0.0
	2	3	584.5	569.5	7.5	-160.3	160.3	0.0	0.0
	3	4	565.7	581.7	-8.0	-159.4	159.4	0.0	0.0
	4	5	462.8	474.0	-5.6	-130.1	130.1	0.0	0.0
	5	6	476.5	533.2	-28.3	-140.2	140.2	0.0	0.0
6F	1	2	600.4	520.0	40.2	-155.6	155.6	0.0	0.0
	2	3	629.1	615.0	7.1	-172.8	172.8	0.0	0.0
	3	4	613.7	632.1	-9.2	-173.0	173.0	0.0	0.0
	4	5	496.6	506.9	-5.2	-139.4	139.4	0.0	0.0
	5	6	533.7	598.4	-32.4	-157.2	157.2	0.0	0.0
5F	1	2	556.5	485.0	35.8	-144.7	144.7	0.0	0.0
	2	3	585.1	572.2	6.5	-160.7	160.7	0.0	0.0
	3	4	570.4	587.2	-8.4	-160.8	160.8	0.0	0.0
	4	5	459.7	469.2	-4.7	-129.0	129.0	0.0	0.0
	5	6	498.0	555.3	-28.7	-146.3	146.3	0.0	0.0
4F	1	2	517.8	452.8	32.5	-134.8	134.8	0.0	0.0
	2	3	539.1	528.1	5.5	-148.2	148.2	0.0	0.0
	3	4	527.0	542.6	-7.8	-148.6	148.6	0.0	0.0
	4	5	421.6	429.6	-4.0	-118.2	118.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	5	6	466.0	517.9	-25.9	-136.7	136.7	0.0	0.0
3F	1	2	548.7	480.8	33.9	-143.0	143.0	0.0	0.0
	2	3	551.6	541.8	4.9	-151.9	151.9	0.0	0.0
	3	4	544.2	561.4	-8.6	-153.6	153.6	0.0	0.0
	4	5	428.2	435.0	-3.4	-119.9	119.9	0.0	0.0
	5	6	498.5	552.0	-26.7	-145.9	145.9	0.0	0.0
2F	1	2	525.1	453.5	35.8	-135.9	135.9	0.0	0.0
	2	3	493.0	486.0	3.5	-136.0	136.0	0.0	0.0
	3	4	493.7	512.0	-9.2	-139.7	139.7	0.0	0.0
	4	5	384.2	388.6	-2.2	-107.3	107.3	0.0	0.0
	5	6	475.1	531.2	-28.0	-139.8	139.8	0.0	0.0
1F	1	2	553.5	391.9	80.8	-131.3	131.3	0.0	0.0
	2	3	300.4	337.9	-18.8	-88.6	88.6	0.0	0.0
	3	4	360.2	353.0	3.6	-99.1	99.1	0.0	0.0
	4	5	320.8	284.4	18.2	-84.1	84.1	0.0	0.0
	5	6	384.0	555.3	-85.7	-130.5	130.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	1	2	-123.9	-94.1	-14.9	30.3	-30.3	0.0	0.0
	2	3	-141.9	-136.8	-2.5	38.7	-38.7	0.0	0.0
	3	4	-124.0	-116.1	-3.9	33.3	-33.3	0.0	0.0
	4	5	-150.0	-158.5	4.2	42.9	-42.9	0.0	0.0
	5	6	-74.0	-113.2	19.6	26.0	-26.0	0.0	0.0
10F	1	2	-233.5	-206.7	-13.4	61.1	-61.1	0.0	0.0
	2	3	-300.4	-290.0	-5.2	82.0	-82.0	0.0	0.0
	3	4	-288.1	-297.7	4.8	81.4	-81.4	0.0	0.0
	4	5	-229.4	-236.5	3.5	64.7	-64.7	0.0	0.0
	5	6	-209.6	-228.2	9.3	60.8	-60.8	0.0	0.0
9F	1	2	-345.5	-306.1	-19.7	90.5	-90.5	0.0	0.0
	2	3	-409.2	-397.9	-5.6	112.1	-112.1	0.0	0.0
	3	4	-396.9	-408.9	6.0	111.9	-111.9	0.0	0.0
	4	5	-304.4	-312.0	3.8	85.6	-85.6	0.0	0.0
	5	6	-313.4	-343.2	14.9	91.2	-91.2	0.0	0.0
8F	1	2	-496.2	-424.4	-35.9	127.9	-127.9	0.0	0.0
	2	3	-536.8	-522.3	-7.3	147.1	-147.1	0.0	0.0
	3	4	-518.2	-532.4	7.1	145.9	-145.9	0.0	0.0
	4	5	-428.3	-439.3	5.5	120.5	-120.5	0.0	0.0
	5	6	-431.0	-490.8	29.9	128.0	-128.0	0.0	0.0
7F	1	2	-537.3	-467.1	-35.1	139.5	-139.5	0.0	0.0
	2	3	-584.5	-569.5	-7.5	160.3	-160.3	0.0	0.0
	3	4	-565.7	-581.7	8.0	159.4	-159.4	0.0	0.0
	4	5	-462.8	-474.0	5.6	130.1	-130.1	0.0	0.0
	5	6	-476.5	-533.2	28.3	140.2	-140.2	0.0	0.0
6F	1	2	-600.4	-520.0	-40.2	155.6	-155.6	0.0	0.0
	2	3	-629.1	-615.0	-7.1	172.8	-172.8	0.0	0.0
	3	4	-613.7	-632.1	9.2	173.0	-173.0	0.0	0.0
	4	5	-496.6	-506.9	5.2	139.4	-139.4	0.0	0.0
	5	6	-533.7	-598.4	32.4	157.2	-157.2	0.0	0.0
5F	1	2	-556.5	-485.0	-35.8	144.7	-144.7	0.0	0.0
	2	3	-585.1	-572.2	-6.5	160.7	-160.7	0.0	0.0
	3	4	-570.4	-587.2	8.4	160.8	-160.8	0.0	0.0
	4	5	-459.7	-469.2	4.7	129.0	-129.0	0.0	0.0
	5	6	-498.0	-555.3	28.7	146.3	-146.3	0.0	0.0
4F	1	2	-517.8	-452.8	-32.5	134.8	-134.8	0.0	0.0
	2	3	-539.1	-528.1	-5.5	148.2	-148.2	0.0	0.0
	3	4	-527.0	-542.6	7.8	148.6	-148.6	0.0	0.0
	4	5	-421.6	-429.6	4.0	118.2	-118.2	0.0	0.0
	5	6	-466.0	-517.9	25.9	136.7	-136.7	0.0	0.0
3F	1	2	-548.7	-480.8	-33.9	143.0	-143.0	0.0	0.0
	2	3	-551.6	-541.8	-4.9	151.9	-151.9	0.0	0.0
	3	4	-544.2	-561.4	8.6	153.6	-153.6	0.0	0.0
	4	5	-428.2	-435.0	3.4	119.9	-119.9	0.0	0.0
	5	6	-498.5	-552.0	26.7	145.9	-145.9	0.0	0.0
2F	1	2	-525.1	-453.5	-35.8	135.9	-135.9	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	2	3	-493.0	-486.0	-3.5	136.0	-136.0	0.0	0.0
	3	4	-493.7	-512.0	9.2	139.7	-139.7	0.0	0.0
	4	5	-384.2	-388.6	2.2	107.3	-107.3	0.0	0.0
	5	6	-475.1	-531.2	28.0	139.8	-139.8	0.0	0.0
1F	1	2	-553.5	-391.9	-80.8	131.3	-131.3	0.0	0.0
	2	3	-300.4	-337.9	18.8	88.6	-88.6	0.0	0.0
	3	4	-360.2	-353.0	-3.6	99.1	-99.1	0.0	0.0
	4	5	-320.8	-284.4	-18.2	84.1	-84.1	0.0	0.0
	5	6	-384.0	-555.3	85.7	130.5	-130.5	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	83.3	64.0	-9.7	-36.8	36.8	-162.8	162.8
		2	35.2	40.2	2.5	-18.8	18.8	-242.1	242.1
		3	-5.6	-5.3	0.2	2.7	-2.7	-232.9	232.9
		4	-28.5	-32.4	-2.0	15.2	-15.2	-248.9	248.9
		5	-21.6	-20.2	0.7	10.4	-10.4	-252.3	252.3
		6	-68.0	-53.2	7.4	30.3	-30.3	-157.5	157.5
9F	10F	1	37.6	45.8	4.1	-20.8	20.8	-360.9	360.9
		2	38.0	39.7	0.9	-19.4	19.4	-520.5	520.5
		3	-3.6	-3.9	-0.2	1.9	-1.9	-546.0	546.0
		4	-30.7	-33.0	-1.1	15.9	-15.9	-519.0	519.0
		5	-14.4	-15.2	-0.4	7.4	-7.4	-481.5	481.5
		6	-31.9	-38.8	-3.4	17.7	-17.7	-350.9	350.9
8F	9F	1	47.6	51.9	2.1	-24.7	24.7	-548.6	548.6
		2	36.7	41.3	2.3	-19.4	19.4	-788.1	788.1
		3	-4.0	-4.8	-0.4	2.2	-2.2	-845.8	845.8
		4	-30.3	-33.6	-1.6	15.9	-15.9	-775.6	775.6
		5	-15.2	-18.1	-1.5	8.3	-8.3	-699.2	699.2
		6	-38.9	-41.6	-1.3	20.0	-20.0	-534.1	534.1
7F	8F	1	54.0	55.2	0.6	-27.3	27.3	-744.1	744.1
		2	44.6	45.5	0.4	-22.5	22.5	-1059.9	1059.9
		3	-5.3	-5.4	-0.0	2.7	-2.7	-1149.4	1149.4
		4	-35.6	-36.6	-0.5	18.0	-18.0	-1040.4	1040.4
		5	-20.1	-20.3	-0.1	10.1	-10.1	-923.2	923.2
		6	-42.4	-43.6	-0.6	21.5	-21.5	-723.7	723.7
6F	7F	1	49.2	51.4	1.1	-25.2	25.2	-940.5	940.5
		2	40.1	41.5	0.7	-20.4	20.4	-1334.0	1334.0
		3	-4.5	-4.7	-0.1	2.3	-2.3	-1454.9	1454.9
		4	-32.7	-34.1	-0.7	16.7	-16.7	-1306.4	1306.4
		5	-17.1	-17.4	-0.2	8.6	-8.6	-1149.1	1149.1
		6	-39.3	-41.2	-1.0	20.1	-20.1	-914.3	914.3
5F	6F	1	46.8	49.0	1.1	-23.8	23.8	-1132.8	1132.8
		2	36.9	38.3	0.7	-18.7	18.7	-1606.9	1606.9
		3	-4.2	-4.4	-0.1	2.1	-2.1	-1759.5	1759.5
		4	-30.9	-32.3	-0.7	15.7	-15.7	-1569.2	1569.2
		5	-14.8	-15.1	-0.1	7.4	-7.4	-1372.6	1372.6
		6	-37.9	-39.9	-1.0	19.3	-19.3	-1101.4	1101.4
4F	5F	1	42.2	44.6	1.2	-21.7	21.7	-1323.0	1323.0
		2	31.9	33.1	0.6	-16.3	16.3	-1881.5	1881.5
		3	-3.7	-3.9	-0.1	1.9	-1.9	-2066.3	2066.3
		4	-27.8	-29.3	-0.8	14.3	-14.3	-1831.7	1831.7
		5	-11.8	-11.8	-0.0	5.9	-5.9	-1596.5	1596.5
		6	-35.3	-37.8	-1.2	18.3	-18.3	-1287.4	1287.4
3F	4F	1	38.0	39.3	0.7	-19.3	19.3	-1510.4	1510.4
		2	27.2	27.7	0.2	-13.7	13.7	-2158.5	2158.5
		3	-2.9	-3.0	-0.1	1.5	-1.5	-2376.2	2376.2
		4	-24.4	-25.3	-0.5	12.4	-12.4	-2093.7	2093.7
		5	-8.4	-8.3	0.1	4.2	-4.2	-1820.7	1820.7
		6	-32.6	-34.3	-0.8	16.7	-16.7	-1471.6	1471.6
2F	3F	1	34.7	37.6	1.5	-18.1	18.1	-1693.5	1693.5
		2	22.2	22.6	0.2	-11.2	11.2	-2436.4	2436.4
		3	-1.9	-1.9	0.0	0.9	-0.9	-2688.3	2688.3
		4	-21.1	-22.4	-0.7	10.9	-10.9	-2353.5	2353.5
		5	-4.4	-3.3	0.5	1.9	-1.9	-2043.4	2043.4

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	6	-31.4	-35.4	-2.0	16.7	-16.7	-1652.7	1652.7
1F	2F	1	28.0	29.8	0.9	-12.8	12.8	-1880.1	1880.1
		2	10.8	6.7	-2.1	-3.9	3.9	-2726.1	2726.1
		3	-0.4	-0.1	0.2	0.1	-0.1	-3013.5	3013.5
		4	-12.7	-10.6	1.0	5.1	-5.1	-2620.6	2620.6
		5	0.6	1.9	0.7	-0.5	0.5	-2275.4	2275.4
		6	-27.1	-29.3	-1.1	12.5	-12.5	-1839.1	1839.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	-123.9	-64.4	29.7	47.1	-47.1	30.5	-30.5
		2	-236.0	-192.2	21.9	107.0	-107.0	2.0	-2.0
		3	-260.8	-225.2	17.8	121.5	-121.5	-6.8	6.8
		4	-266.1	-211.1	27.5	119.3	-119.3	14.5	-14.5
		5	-232.5	-171.4	30.5	101.0	-101.0	-13.9	13.9
		6	-113.2	-58.8	27.2	43.0	-43.0	-26.2	26.2
9F	10F	1	-169.1	-121.9	23.6	72.7	-72.7	86.4	-86.4
		2	-314.9	-299.0	8.0	153.5	-153.5	10.3	-10.3
		3	-352.8	-341.0	5.9	173.5	-173.5	-10.7	10.7
		4	-316.0	-298.3	8.8	153.6	-153.6	6.0	-6.0
		5	-274.6	-252.3	11.2	131.7	-131.7	-10.4	10.4
		6	-169.3	-121.4	24.0	72.7	-72.7	-81.6	81.6
8F	9F	1	-223.6	-260.8	-18.6	120.3	-120.3	168.3	-168.3
		2	-416.3	-479.6	-31.7	222.6	-222.6	17.6	-17.6
		3	-453.7	-518.5	-32.4	241.6	-241.6	-14.6	14.6
		4	-415.0	-479.3	-32.1	222.2	-222.2	-11.9	11.9
		5	-373.1	-435.1	-31.0	200.8	-200.8	4.6	-4.6
		6	-221.8	-258.3	-18.3	119.3	-119.3	-164.2	164.2
7F	8F	1	-235.4	-237.0	-0.8	118.1	-118.1	289.4	-289.4
		2	-481.6	-495.7	-7.1	244.3	-244.3	22.7	-22.7
		3	-522.0	-538.9	-8.5	265.2	-265.2	-19.2	19.2
		4	-481.4	-494.4	-6.5	243.9	-243.9	-29.1	29.1
		5	-435.2	-445.5	-5.1	220.2	-220.2	20.9	-20.9
		6	-232.5	-234.3	-0.9	116.7	-116.7	-285.3	285.3
6F	7F	1	-300.4	-295.0	2.7	148.8	-148.8	420.6	-420.6
		2	-555.9	-575.7	-9.9	282.9	-282.9	27.9	-27.9
		3	-596.3	-617.6	-10.7	303.5	-303.5	-23.8	23.8
		4	-550.1	-566.7	-8.3	279.2	-279.2	-49.9	49.9
		5	-505.0	-520.2	-7.6	256.3	-256.3	41.3	-41.3
		6	-298.8	-293.7	2.5	148.1	-148.1	-417.0	417.0
5F	6F	1	-305.4	-349.6	-22.1	162.7	-162.7	564.3	-564.3
		2	-573.4	-627.3	-27.0	298.3	-298.3	26.9	-26.9
		3	-611.1	-666.7	-27.8	317.5	-317.5	-28.0	28.0
		4	-561.9	-615.4	-26.7	292.5	-292.5	-74.7	74.7
		5	-520.3	-572.0	-25.8	271.4	-271.4	72.4	-72.4
		6	-304.7	-348.9	-22.1	162.4	-162.4	-562.2	562.2
4F	5F	1	-206.9	-245.7	-19.4	113.2	-113.2	689.9	-689.9
		2	-442.7	-494.5	-25.9	234.3	-234.3	19.5	-19.5
		3	-475.9	-528.9	-26.5	251.2	-251.2	-34.0	34.0
		4	-431.6	-481.8	-25.1	228.3	-228.3	-96.6	96.6
		5	-395.2	-444.1	-24.5	209.8	-209.8	108.2	-108.2
		6	-206.5	-245.3	-19.4	113.0	-113.0	-689.2	689.2
3F	4F	1	-272.1	-289.2	-8.5	140.3	-140.3	800.3	-800.3
		2	-497.5	-536.6	-19.5	258.5	-258.5	6.3	-6.3
		3	-526.2	-566.6	-20.2	273.2	-273.2	-40.9	40.9
		4	-482.4	-517.8	-17.7	250.0	-250.0	-116.6	116.6
		5	-451.5	-485.8	-17.2	234.3	-234.3	148.9	-148.9
		6	-272.5	-290.1	-8.8	140.6	-140.6	-801.2	801.2
2F	3F	1	-259.5	-295.6	-18.1	138.8	-138.8	916.0	-916.0
		2	-495.8	-555.8	-30.0	262.9	-262.9	-11.5	11.5
		3	-519.4	-579.1	-29.8	274.6	-274.6	-46.8	46.8
		4	-471.8	-526.4	-27.3	249.5	-249.5	-140.4	140.4
		5	-447.7	-503.3	-27.8	237.8	-237.8	198.0	-198.0
		6	-261.9	-299.1	-18.6	140.3	-140.3	-919.7	919.7
1F	2F	1	-229.5	-553.5	-162.0	173.1	-173.1	1023.8	-1023.8

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	2	-390.6	-692.3	-150.8	239.3	-239.3	-35.2	35.2
		3	-400.7	-698.1	-148.7	242.8	-242.8	-50.3	50.3
		4	-369.8	-673.8	-152.0	230.6	-230.6	-164.4	164.4
		5	-360.3	-668.3	-154.0	227.3	-227.3	251.7	-251.7
		6	-232.0	-555.3	-161.6	174.0	-174.0	-1031.1	1031.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	123.9	64.4	-29.7	-47.1	47.1	-30.5	30.5
		2	236.0	192.2	-21.9	-107.0	107.0	-2.0	2.0
		3	260.8	225.2	-17.8	-121.5	121.5	6.8	-6.8
		4	266.1	211.1	-27.5	-119.3	119.3	-14.5	14.5
		5	232.5	171.4	-30.5	-101.0	101.0	13.9	-13.9
		6	113.2	58.8	-27.2	-43.0	43.0	26.2	-26.2
9F	10F	1	169.1	121.9	-23.6	-72.7	72.7	-86.4	86.4
		2	314.9	299.0	-8.0	-153.5	153.5	-10.3	10.3
		3	352.8	341.0	-5.9	-173.5	173.5	10.7	-10.7
		4	316.0	298.3	-8.8	-153.6	153.6	-6.0	6.0
		5	274.6	252.3	-11.2	-131.7	131.7	10.4	-10.4
		6	169.3	121.4	-24.0	-72.7	72.7	81.6	-81.6
8F	9F	1	223.6	260.8	18.6	-120.3	120.3	-168.3	168.3
		2	416.3	479.6	31.7	-222.6	222.6	-17.6	17.6
		3	453.7	518.5	32.4	-241.6	241.6	14.6	-14.6
		4	415.0	479.3	32.1	-222.2	222.2	11.9	-11.9
		5	373.1	435.1	31.0	-200.8	200.8	-4.6	4.6
		6	221.8	258.3	18.3	-119.3	119.3	164.2	-164.2
7F	8F	1	235.4	237.0	0.8	-118.1	118.1	-289.4	289.4
		2	481.6	495.7	7.1	-244.3	244.3	-22.7	22.7
		3	522.0	538.9	8.5	-265.2	265.2	19.2	-19.2
		4	481.4	494.4	6.5	-243.9	243.9	29.1	-29.1
		5	435.2	445.5	5.1	-220.2	220.2	-20.9	20.9
		6	232.5	234.3	0.9	-116.7	116.7	285.3	-285.3
6F	7F	1	300.4	295.0	-2.7	-148.8	148.8	-420.6	420.6
		2	555.9	575.7	9.9	-282.9	282.9	-27.9	27.9
		3	596.3	617.6	10.7	-303.5	303.5	23.8	-23.8
		4	550.1	566.7	8.3	-279.2	279.2	49.9	-49.9
		5	505.0	520.2	7.6	-256.3	256.3	-41.3	41.3
		6	298.8	293.7	-2.5	-148.1	148.1	417.0	-417.0
5F	6F	1	305.4	349.6	22.1	-162.7	162.7	-564.3	564.3
		2	573.4	627.3	27.0	-298.3	298.3	-26.9	26.9
		3	611.1	666.7	27.8	-317.5	317.5	28.0	-28.0
		4	561.9	615.4	26.7	-292.5	292.5	74.7	-74.7
		5	520.3	572.0	25.8	-271.4	271.4	-72.4	72.4
		6	304.7	348.9	22.1	-162.4	162.4	562.2	-562.2
4F	5F	1	206.9	245.7	19.4	-113.2	113.2	-689.9	689.9
		2	442.7	494.5	25.9	-234.3	234.3	-19.5	19.5
		3	475.9	528.9	26.5	-251.2	251.2	34.0	-34.0
		4	431.6	481.8	25.1	-228.3	228.3	96.6	-96.6
		5	395.2	444.1	24.5	-209.8	209.8	-108.2	108.2
		6	206.5	245.3	19.4	-113.0	113.0	689.2	-689.2
3F	4F	1	272.1	289.2	8.5	-140.3	140.3	-800.3	800.3
		2	497.5	536.6	19.5	-258.5	258.5	-6.3	6.3
		3	526.2	566.6	20.2	-273.2	273.2	40.9	-40.9
		4	482.4	517.8	17.7	-250.0	250.0	116.6	-116.6
		5	451.5	485.8	17.2	-234.3	234.3	-148.9	148.9
		6	272.5	290.1	8.8	-140.6	140.6	801.2	-801.2
2F	3F	1	259.5	295.6	18.1	-138.8	138.8	-916.0	916.0
		2	495.8	555.8	30.0	-262.9	262.9	11.5	-11.5
		3	519.4	579.1	29.8	-274.6	274.6	46.8	-46.8
		4	471.8	526.4	27.3	-249.5	249.5	140.4	-140.4
		5	447.7	503.3	27.8	-237.8	237.8	-198.0	198.0
		6	261.9	299.1	18.6	-140.3	140.3	919.7	-919.7
1F	2F	1	229.5	553.5	162.0	-173.1	173.1	-1023.8	1023.8
		2	390.6	692.3	150.8	-239.3	239.3	35.2	-35.2
		3	400.7	698.1	148.7	-242.8	242.8	50.3	-50.3

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	4	369.8	673.8	152.0	-230.6	230.6	164.4	-164.4
		5	360.3	668.3	154.0	-227.3	227.3	-251.7	251.7
		6	232.0	555.3	161.6	-174.0	174.0	1031.1	-1031.1

=====

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-353.0	489.3	342.2	198.1	219.4	0.0	0.0
	B	C	-214.3	111.7	63.6	116.4	87.9	0.0	0.0
10F	A	B	-466.8	505.0	295.3	217.3	223.2	0.0	0.0
	B	C	-119.7	166.6	71.4	93.7	121.7	0.0	0.0
9F	A	B	-443.3	497.2	310.9	216.0	224.4	0.0	0.0
	B	C	-155.7	139.6	66.9	102.4	113.0	0.0	0.0
8F	A	B	-450.0	508.4	329.8	224.4	233.5	0.0	0.0
	B	C	-137.2	142.8	74.6	99.4	116.0	0.0	0.0
7F	A	B	-464.9	521.3	315.9	224.5	233.4	0.0	0.0
	B	C	-132.3	143.3	76.7	98.6	116.8	0.0	0.0
6F	A	B	-456.7	517.9	321.7	224.2	233.7	0.0	0.0
	B	C	-143.0	136.1	75.0	101.1	114.3	0.0	0.0
5F	A	B	-471.1	531.6	307.7	224.2	233.7	0.0	0.0
	B	C	-141.1	133.3	77.3	101.3	114.1	0.0	0.0
4F	A	B	-478.1	539.9	300.0	224.1	233.8	0.0	0.0
	B	C	-141.5	130.3	78.6	101.7	113.7	0.0	0.0
3F	A	B	-476.3	538.0	301.8	224.1	233.8	0.0	0.0
	B	C	-149.5	125.1	77.3	103.6	111.8	0.0	0.0
2F	A	B	-489.8	566.7	310.3	232.2	244.2	0.0	0.0
	B	C	-164.7	118.7	82.1	111.7	114.0	0.0	0.0
1F	A	B	-288.7	862.1	650.4	308.3	397.9	0.0	0.0
	B	C	-596.4	51.3	24.6	253.3	101.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	330.2	297.5	16.4	-49.0	49.0	0.0	0.0
	B	C	191.3	212.9	-10.8	-56.1	56.1	0.0	0.0
10F	A	B	639.8	601.0	19.4	-96.9	96.9	0.0	0.0
	B	C	426.6	446.9	-10.1	-121.3	121.3	0.0	0.0
9F	A	B	860.4	791.1	34.6	-129.0	129.0	0.0	0.0
	B	C	573.3	598.3	-12.5	-162.7	162.7	0.0	0.0
8F	A	B	1462.6	1402.8	29.9	-223.9	223.9	0.0	0.0
	B	C	508.8	552.2	-21.7	-147.4	147.4	0.0	0.0
7F	A	B	1640.9	1587.5	26.7	-252.2	252.2	0.0	0.0
	B	C	544.7	540.0	2.3	-150.6	150.6	0.0	0.0
6F	A	B	1807.1	1737.2	35.0	-276.9	276.9	0.0	0.0
	B	C	619.7	629.0	-4.7	-173.4	173.4	0.0	0.0
5F	A	B	1953.6	1897.8	27.9	-300.9	300.9	0.0	0.0
	B	C	674.8	651.3	11.8	-184.2	184.2	0.0	0.0
4F	A	B	2049.5	2004.6	22.5	-316.7	316.7	0.0	0.0
	B	C	707.9	660.4	23.7	-190.0	190.0	0.0	0.0
3F	A	B	2106.0	2050.1	27.9	-324.7	324.7	0.0	0.0
	B	C	734.7	689.1	22.8	-197.8	197.8	0.0	0.0
2F	A	B	1884.8	1851.5	16.6	-291.9	291.9	0.0	0.0
	B	C	682.1	643.4	19.4	-184.1	184.1	0.0	0.0
1F	A	B	1986.2	1449.4	268.4	-268.4	268.4	0.0	0.0
	B	C	1052.2	603.9	224.1	-230.0	230.0	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-330.2	-297.5	-16.4	49.0	-49.0	0.0	0.0
	B	C	-191.3	-212.9	10.8	56.1	-56.1	0.0	0.0
10F	A	B	-639.8	-601.0	-19.4	96.9	-96.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	B	C	-426.6	-446.9	10.1	121.3	-121.3	0.0	0.0
9F	A	B	-860.4	-791.1	-34.6	129.0	-129.0	0.0	0.0
	B	C	-573.3	-598.3	12.5	162.7	-162.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1462.6	-1402.8	-29.9	223.9	-223.9	0.0	0.0
	B	C	-508.8	-552.2	21.7	147.4	-147.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1640.9	-1587.5	-26.7	252.2	-252.2	0.0	0.0
	B	C	-544.7	-540.0	-2.3	150.6	-150.6	0.0	0.0
6F	A	B	-1807.1	-1737.2	-35.0	276.9	-276.9	0.0	0.0
	B	C	-619.7	-629.0	4.7	173.4	-173.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1953.6	-1897.8	-27.9	300.9	-300.9	0.0	0.0
	B	C	-674.8	-651.3	-11.8	184.2	-184.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2049.5	-2004.6	-22.5	316.7	-316.7	0.0	0.0
	B	C	-707.9	-660.4	-23.7	190.0	-190.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2106.0	-2050.1	-27.9	324.7	-324.7	0.0	0.0
	B	C	-734.7	-689.1	-22.8	197.8	-197.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1884.8	-1851.5	-16.6	291.9	-291.9	0.0	0.0
	B	C	-682.1	-643.4	-19.4	184.1	-184.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1986.2	-1449.4	-268.4	268.4	-268.4	0.0	0.0
	B	C	-1052.2	-603.9	-224.1	230.0	-230.0	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	353.0	258.1	-47.4	-152.8	152.8	-273.6	273.6
		B	-275.0	-224.2	25.4	124.8	-124.8	-434.8	434.8
		C	-111.7	-100.8	5.4	53.1	-53.1	-162.8	162.8
9F	10F	A	208.7	224.5	7.9	-108.3	108.3	-588.2	588.2
		B	-161.1	-174.6	-6.8	83.9	-83.9	-857.7	857.7
		C	-65.9	-71.1	-2.6	34.2	-34.2	-360.9	360.9
8F	9F	A	218.7	178.7	-20.0	-98.7	98.7	-898.3	898.3
		B	-166.8	-143.1	11.9	77.0	-77.0	-1285.5	1285.5
		C	-68.5	-71.5	-1.5	34.8	-34.8	-548.6	548.6
7F	8F	A	271.3	225.1	-23.1	-124.1	124.1	-1221.8	1221.8
		B	-228.1	-193.4	17.3	105.4	-105.4	-1724.5	1724.5
		C	-71.3	-75.6	-2.1	36.7	-36.7	-744.1	744.1
6F	7F	A	239.8	219.0	-10.4	-114.7	114.7	-1550.1	1550.1
		B	-195.6	-185.4	5.1	95.3	-95.3	-2167.0	2167.0
		C	-67.7	-71.7	-2.0	34.8	-34.8	-940.5	940.5
5F	6F	A	237.8	195.7	-21.0	-107.7	107.7	-1875.6	1875.6
		B	-189.6	-162.0	13.8	87.3	-87.3	-2609.0	2609.0
		C	-64.4	-69.8	-2.7	33.3	-33.3	-1132.8	1132.8
4F	5F	A	275.4	231.3	-22.1	-126.7	126.7	-2215.4	2215.4
		B	-228.5	-204.2	12.2	108.2	-108.2	-3068.0	3068.0
		C	-63.5	-70.1	-3.3	33.4	-33.4	-1323.0	1323.0
3F	4F	A	246.8	221.3	-12.7	-117.0	117.0	-2554.8	2554.8
		B	-194.2	-192.2	1.0	96.6	-96.6	-3526.5	3526.5
		C	-60.2	-65.3	-2.6	31.4	-31.4	-1510.4	1510.4
2F	3F	A	255.0	226.5	-14.2	-120.4	120.4	-2887.6	2887.6
		B	-196.3	-184.5	5.9	95.2	-95.2	-3977.7	3977.7
		C	-59.7	-69.2	-4.7	32.2	-32.2	-1693.5	1693.5
1F	2F	A	263.2	288.7	12.7	-122.0	122.0	-3224.9	3224.9
		B	-217.4	-265.7	-24.1	106.8	-106.8	-4439.3	4439.3
		C	-49.5	-51.3	-0.9	22.3	-22.3	-1880.1	1880.1

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-330.2	-192.7	68.8	130.7	-130.7	51.1	-51.1
		B	-488.8	-354.9	67.0	210.9	-210.9	6.3	-6.3
		C	-212.9	-142.3	35.3	88.8	-88.8	-57.4	57.4
9F	10F	A	-447.1	-333.6	56.7	195.2	-195.2	150.9	-150.9
		B	-672.7	-591.2	40.7	316.0	-316.0	29.9	-29.9
		C	-304.6	-269.8	17.4	143.6	-143.6	-180.3	180.3
8F	9F	A	-526.8	-622.4	-47.8	285.5	-285.5	282.2	-282.2
		B	-773.2	-813.0	-19.9	394.1	-394.1	62.8	-62.8
		C	-328.6	-354.6	-13.0	169.7	-169.7	-344.4	344.4

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	A	-840.2	-695.3	72.4	383.9	-383.9	508.3	-508.3
		B	-1098.7	-920.9	88.9	504.9	-504.9	-14.5	14.5
		C	-197.6	-231.9	-17.2	107.4	-107.4	-493.3	493.3
6F	7F	A	-945.6	-788.6	78.5	433.6	-433.6	762.7	-762.7
		B	-1211.2	-1045.5	82.8	564.2	-564.2	-116.8	116.8
		C	-308.1	-296.4	5.8	151.1	-151.1	-645.4	645.4
5F	6F	A	-1018.5	-903.5	57.5	477.5	-477.5	1041.4	-1041.4
		B	-1311.4	-1154.3	78.6	612.6	-612.6	-221.0	221.0
		C	-332.6	-364.5	-15.9	173.2	-173.2	-820.0	820.0
4F	5F	A	-1050.1	-931.5	59.3	495.4	-495.4	1345.2	-1345.2
		B	-1418.4	-1250.4	84.0	667.2	-667.2	-338.9	338.9
		C	-286.8	-322.2	-17.7	152.2	-152.2	-1005.1	1005.1
3F	4F	A	-1118.0	-1009.6	54.2	531.9	-531.9	1664.3	-1664.3
		B	-1462.0	-1347.6	57.2	702.4	-702.4	-466.4	466.4
		C	-338.2	-364.0	-12.9	175.6	-175.6	-1195.7	1195.7
2F	3F	A	-1096.3	-1190.6	-47.1	571.7	-571.7	1990.0	-1990.0
		B	-1437.1	-1461.8	-12.4	724.7	-724.7	-593.6	593.6
		C	-325.1	-374.3	-24.6	174.9	-174.9	-1393.6	1393.6
1F	2F	A	-694.3	-1986.2	-645.9	592.4	-592.4	2281.3	-2281.3
		B	-1071.8	-2501.6	-714.9	789.7	-789.7	-700.9	700.9
		C	-269.0	-603.9	-167.5	192.9	-192.9	-1577.4	1577.4

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	330.2	192.7	-68.8	-130.7	130.7	-51.1	51.1
		B	488.8	354.9	-67.0	-210.9	210.9	-6.3	6.3
		C	212.9	142.3	-35.3	-88.8	88.8	57.4	-57.4
9F	10F	A	447.1	333.6	-56.7	-195.2	195.2	-150.9	150.9
		B	672.7	591.2	-40.7	-316.0	316.0	-29.9	29.9
		C	304.6	269.8	-17.4	-143.6	143.6	180.3	-180.3
8F	9F	A	526.8	622.4	47.8	-285.5	285.5	-282.2	282.2
		B	773.2	813.0	19.9	-394.1	394.1	-62.8	62.8
		C	328.6	354.6	13.0	-169.7	169.7	344.4	-344.4
7F	8F	A	840.2	695.3	-72.4	-383.9	383.9	-508.3	508.3
		B	1098.7	920.9	-88.9	-504.9	504.9	14.5	-14.5
		C	197.6	231.9	17.2	-107.4	107.4	493.3	-493.3
6F	7F	A	945.6	788.6	-78.5	-433.6	433.6	-762.7	762.7
		B	1211.2	1045.5	-82.8	-564.2	564.2	116.8	-116.8
		C	308.1	296.4	-5.8	-151.1	151.1	645.4	-645.4
5F	6F	A	1018.5	903.5	-57.5	-477.5	477.5	-1041.4	1041.4
		B	1311.4	1154.3	-78.6	-612.6	612.6	221.0	-221.0
		C	332.6	364.5	15.9	-173.2	173.2	820.0	-820.0
4F	5F	A	1050.1	931.5	-59.3	-495.4	495.4	-1345.2	1345.2
		B	1418.4	1250.4	-84.0	-667.2	667.2	338.9	-338.9
		C	286.8	322.2	17.7	-152.2	152.2	1005.1	-1005.1
3F	4F	A	1118.0	1009.6	-54.2	-531.9	531.9	-1664.3	1664.3
		B	1462.0	1347.6	-57.2	-702.4	702.4	466.4	-466.4
		C	338.2	364.0	12.9	-175.6	175.6	1195.7	-1195.7
2F	3F	A	1096.3	1190.6	47.1	-571.7	571.7	-1990.0	1990.0
		B	1437.1	1461.8	12.4	-724.7	724.7	593.6	-593.6
		C	325.1	374.3	24.6	-174.9	174.9	1393.6	-1393.6
1F	2F	A	694.3	1986.2	645.9	-592.4	592.4	-2281.3	2281.3
		B	1071.8	2501.6	714.9	-789.7	789.7	700.9	-700.9
		C	269.0	603.9	167.5	-192.9	192.9	1577.4	-1577.4

=====

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-542.1	767.1	553.6	300.4	335.6	0.0	0.0
	B	C	-408.9	121.9	90.0	190.0	110.3	0.0	0.0
10F	A	B	-606.4	625.2	365.9	257.6	260.5	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	B	C	-197.7	184.8	99.3	121.1	134.6	0.0	0.0
9F	A	B	-552.8	619.6	395.5	253.8	264.3	0.0	0.0
	B	C	-254.2	149.2	88.9	133.9	121.8	0.0	0.0
8F	A	B	-568.5	621.0	420.5	265.4	273.6	0.0	0.0
	B	C	-229.0	152.1	100.0	130.0	125.7	0.0	0.0
7F	A	B	-589.3	635.2	403.0	265.9	273.1	0.0	0.0
	B	C	-222.3	153.7	102.5	128.9	126.9	0.0	0.0
6F	A	B	-574.8	634.9	410.4	264.8	274.2	0.0	0.0
	B	C	-233.2	147.1	100.4	131.3	124.4	0.0	0.0
5F	A	B	-594.0	653.3	397.0	266.6	275.9	0.0	0.0
	B	C	-228.8	146.0	103.2	130.8	124.9	0.0	0.0
4F	A	B	-604.0	665.8	385.7	266.4	276.1	0.0	0.0
	B	C	-224.1	146.5	105.2	130.1	125.6	0.0	0.0
3F	A	B	-595.5	667.1	389.4	265.6	276.8	0.0	0.0
	B	C	-228.3	145.4	103.7	130.8	124.9	0.0	0.0
2F	A	B	-590.4	682.3	384.3	264.1	278.4	0.0	0.0
	B	C	-229.7	137.9	106.8	132.1	123.6	0.0	0.0
1F	A	B	-359.3	1122.7	910.9	396.6	515.9	0.0	0.0
	B	C	-818.0	56.5	6.8	320.5	108.9	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	349.4	315.1	17.2	-51.9	51.9	0.0	0.0
	B	C	192.7	219.9	-13.6	-57.3	57.3	0.0	0.0
10F	A	B	684.0	636.2	23.9	-103.1	103.1	0.0	0.0
	B	C	461.8	486.6	-12.4	-131.7	131.7	0.0	0.0
9F	A	B	921.5	838.1	41.7	-137.5	137.5	0.0	0.0
	B	C	624.8	655.1	-15.2	-177.8	177.8	0.0	0.0
8F	A	B	1589.4	1515.3	37.0	-242.6	242.6	0.0	0.0
	B	C	549.8	605.5	-27.9	-160.5	160.5	0.0	0.0
7F	A	B	1802.4	1734.0	34.2	-276.3	276.3	0.0	0.0
	B	C	595.3	593.3	1.0	-165.1	165.1	0.0	0.0
6F	A	B	1987.0	1898.2	44.4	-303.5	303.5	0.0	0.0
	B	C	678.5	691.8	-6.6	-190.3	190.3	0.0	0.0
5F	A	B	2252.3	2177.4	37.4	-346.1	346.1	0.0	0.0
	B	C	737.5	716.1	10.7	-201.9	201.9	0.0	0.0
4F	A	B	2393.0	2330.4	31.3	-369.0	369.0	0.0	0.0
	B	C	782.3	728.5	26.9	-209.8	209.8	0.0	0.0
3F	A	B	2455.5	2380.5	37.5	-377.8	377.8	0.0	0.0
	B	C	813.0	761.9	25.6	-218.7	218.7	0.0	0.0
2F	A	B	2194.0	2142.6	25.7	-338.8	338.8	0.0	0.0
	B	C	750.7	707.0	21.9	-202.5	202.5	0.0	0.0
1F	A	B	2116.5	1540.8	287.8	-285.7	285.7	0.0	0.0
	B	C	1076.7	621.5	227.6	-235.9	235.9	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-349.4	-315.1	-17.2	51.9	-51.9	0.0	0.0
	B	C	-192.7	-219.9	13.6	57.3	-57.3	0.0	0.0
10F	A	B	-684.0	-636.2	-23.9	103.1	-103.1	0.0	0.0
	B	C	-461.8	-486.6	12.4	131.7	-131.7	0.0	0.0
9F	A	B	-921.5	-838.1	-41.7	137.5	-137.5	0.0	0.0
	B	C	-624.8	-655.1	15.2	177.8	-177.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1589.4	-1515.3	-37.0	242.6	-242.6	0.0	0.0
	B	C	-549.8	-605.5	27.9	160.5	-160.5	0.0	0.0
7F	A	B	-1802.4	-1734.0	-34.2	276.3	-276.3	0.0	0.0
	B	C	-595.3	-593.3	-1.0	165.1	-165.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1987.0	-1898.2	-44.4	303.5	-303.5	0.0	0.0
	B	C	-678.5	-691.8	6.6	190.3	-190.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2252.3	-2177.4	-37.4	346.1	-346.1	0.0	0.0
	B	C	-737.5	-716.1	-10.7	201.9	-201.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2393.0	-2330.4	-31.3	369.0	-369.0	0.0	0.0
	B	C	-782.3	-728.5	-26.9	209.8	-209.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2455.5	-2380.5	-37.5	377.8	-377.8	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	B	C	-813.0	-761.9	-25.6	218.7	-218.7	0.0	0.0
2F	A	B	-2194.0	-2142.6	-25.7	338.8	-338.8	0.0	0.0
	B	C	-750.7	-707.0	-21.9	202.5	-202.5	0.0	0.0
1F	A	B	-2116.5	-1540.8	-287.8	285.7	-285.7	0.0	0.0
	B	C	-1076.7	-621.5	-227.6	235.9	-235.9	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	542.1	366.2	-87.9	-227.1	227.1	-414.9	414.9
		B	-358.2	-265.8	46.2	156.0	-156.0	-680.1	680.1
		C	-121.9	-111.3	5.3	58.3	-58.3	-242.1	242.1
9F	10F	A	240.1	273.4	16.6	-128.4	128.4	-800.3	800.3
		B	-161.7	-183.4	-10.9	86.3	-86.3	-1185.2	1185.2
		C	-73.5	-76.9	-1.7	37.6	-37.6	-520.5	520.5
8F	9F	A	279.4	227.9	-25.7	-126.0	126.0	-1185.2	1185.2
		B	-181.9	-153.8	14.0	83.4	-83.4	-1712.1	1712.1
		C	-72.3	-75.8	-1.8	36.8	-36.8	-788.1	788.1
7F	8F	A	340.6	286.5	-27.0	-156.8	156.8	-1584.9	1584.9
		B	-238.1	-204.3	16.9	110.6	-110.6	-2247.8	2247.8
		C	-76.3	-80.9	-2.3	39.3	-39.3	-1059.9	1059.9
6F	7F	A	302.7	278.0	-12.4	-145.2	145.2	-1989.9	1989.9
		B	-208.6	-198.4	5.1	101.7	-101.7	-2786.8	2786.8
		C	-72.9	-77.1	-2.1	37.5	-37.5	-1334.0	1334.0
5F	6F	A	296.9	247.1	-24.9	-135.2	135.2	-2396.1	2396.1
		B	-203.3	-175.2	14.1	94.0	-94.0	-3332.3	3332.3
		C	-70.0	-75.9	-3.0	36.3	-36.3	-1606.9	1606.9
4F	5F	A	346.9	294.7	-26.1	-160.4	160.4	-2800.4	2800.4
		B	-249.3	-224.2	12.6	118.4	-118.4	-3872.0	3872.0
		C	-70.1	-77.8	-3.9	37.0	-37.0	-1881.5	1881.5
3F	4F	A	309.4	283.0	-13.2	-148.1	148.1	-3208.5	3208.5
		B	-217.5	-216.8	0.4	108.6	-108.6	-4415.8	4415.8
		C	-68.7	-75.1	-3.2	36.0	-36.0	-2158.5	2158.5
2F	3F	A	312.5	274.0	-19.2	-146.6	146.6	-3622.3	3622.3
		B	-222.0	-206.5	7.8	107.1	-107.1	-4969.4	4969.4
		C	-70.3	-81.3	-5.5	37.9	-37.9	-2436.4	2436.4
1F	2F	A	316.4	359.3	21.5	-149.3	149.3	-4046.4	4046.4
		B	-246.1	-304.7	-29.3	121.7	-121.7	-5533.2	5533.2
		C	-56.7	-56.5	0.1	25.0	-25.0	-2726.1	2726.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-349.4	-212.8	68.3	140.6	-140.6	49.6	-49.6
		B	-507.8	-382.0	62.9	222.4	-222.4	7.0	-7.0
		C	-219.9	-156.7	31.6	94.2	-94.2	-56.5	56.5
9F	10F	A	-471.2	-359.7	55.8	207.7	-207.7	149.7	-149.7
		B	-716.0	-637.5	39.3	338.4	-338.4	37.5	-37.5
		C	-329.9	-298.5	15.7	157.1	-157.1	-187.4	187.4
8F	9F	A	-561.8	-662.0	-50.1	304.1	-304.1	284.4	-284.4
		B	-825.4	-865.1	-19.9	420.0	-420.0	79.7	-79.7
		C	-356.7	-382.3	-12.8	183.6	-183.6	-364.4	364.4
7F	8F	A	-927.3	-776.3	75.5	425.9	-425.9	523.9	-523.9
		B	-1200.0	-1017.7	91.1	554.4	-554.4	-0.2	0.2
		C	-223.2	-258.4	-17.6	120.4	-120.4	-523.8	523.8
6F	7F	A	-1026.1	-869.2	78.5	473.8	-473.8	797.0	-797.0
		B	-1311.5	-1146.5	82.5	614.5	-614.5	-109.1	109.1
		C	-335.0	-327.5	3.7	165.6	-165.6	-687.9	687.9
5F	6F	A	-1117.8	-1010.1	53.9	528.7	-528.7	1097.5	-1097.5
		B	-1430.3	-1278.3	76.0	672.9	-672.9	-220.1	220.1
		C	-364.3	-398.0	-16.8	189.4	-189.4	-877.3	877.3
4F	5F	A	-1242.2	-1104.4	68.9	586.7	-586.7	1439.2	-1439.2
		B	-1636.6	-1451.6	92.5	772.0	-772.0	-361.4	361.4
		C	-318.1	-356.9	-19.4	168.8	-168.8	-1078.3	1078.3
3F	4F	A	-1288.5	-1180.1	54.2	617.2	-617.2	1804.3	-1804.3
		B	-1661.1	-1544.6	58.2	801.4	-801.4	-518.1	518.1

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	C	-371.6	-400.9	-14.6	193.1	-193.1	-1287.5	1287.5
2F	3F	A	-1275.4	-1357.5	-41.1	658.2	-658.2	2179.6	-2179.6
		B	-1648.9	-1668.2	-9.6	829.3	-829.3	-675.4	675.4
		C	-361.0	-414.3	-26.7	193.8	-193.8	-1505.7	1505.7
1F	2F	A	-836.5	-2116.5	-640.0	652.6	-652.6	2517.5	-2517.5
		B	-1225.2	-2617.5	-696.2	849.2	-849.2	-811.1	811.1
		C	-292.7	-621.5	-164.4	202.0	-202.0	-1708.0	1708.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	349.4	212.8	-68.3	-140.6	140.6	-49.6	49.6
		B	507.8	382.0	-62.9	-222.4	222.4	-7.0	7.0
		C	219.9	156.7	-31.6	-94.2	94.2	56.5	-56.5
9F	10F	A	471.2	359.7	-55.8	-207.7	207.7	-149.7	149.7
		B	716.0	637.5	-39.3	-338.4	338.4	-37.5	37.5
		C	329.9	298.5	-15.7	-157.1	157.1	187.4	-187.4
8F	9F	A	561.8	662.0	50.1	-304.1	304.1	-284.4	284.4
		B	825.4	865.1	19.9	-420.0	420.0	-79.7	79.7
		C	356.7	382.3	12.8	-183.6	183.6	364.4	-364.4
7F	8F	A	927.3	776.3	-75.5	-425.9	425.9	-523.9	523.9
		B	1200.0	1017.7	-91.1	-554.4	554.4	0.2	-0.2
		C	223.2	258.4	17.6	-120.4	120.4	523.8	-523.8
6F	7F	A	1026.1	869.2	-78.5	-473.8	473.8	-797.0	797.0
		B	1311.5	1146.5	-82.5	-614.5	614.5	109.1	-109.1
		C	335.0	327.5	-3.7	-165.6	165.6	687.9	-687.9
5F	6F	A	1117.8	1010.1	-53.9	-528.7	528.7	-1097.5	1097.5
		B	1430.3	1278.3	-76.0	-672.9	672.9	220.1	-220.1
		C	364.3	398.0	16.8	-189.4	189.4	877.3	-877.3
4F	5F	A	1242.2	1104.4	-68.9	-586.7	586.7	-1439.2	1439.2
		B	1636.6	1451.6	-92.5	-772.0	772.0	361.4	-361.4
		C	318.1	356.9	19.4	-168.8	168.8	1078.3	-1078.3
3F	4F	A	1288.5	1180.1	-54.2	-617.2	617.2	-1804.3	1804.3
		B	1661.1	1544.6	-58.2	-801.4	801.4	518.1	-518.1
		C	371.6	400.9	14.6	-193.1	193.1	1287.5	-1287.5
2F	3F	A	1275.4	1357.5	41.1	-658.2	658.2	-2179.6	2179.6
		B	1648.9	1668.2	9.6	-829.3	829.3	675.4	-675.4
		C	361.0	414.3	26.7	-193.8	193.8	1505.7	-1505.7
1F	2F	A	836.5	2116.5	640.0	-652.6	652.6	-2517.5	2517.5
		B	1225.2	2617.5	696.2	-849.2	849.2	811.1	-811.1
		C	292.7	621.5	164.4	-202.0	202.0	1708.0	-1708.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-546.9	762.6	553.4	301.2	334.9	0.0	0.0
	B	C	-418.2	116.6	88.0	192.0	108.3	0.0	0.0
10F	A	B	-610.4	626.9	363.0	257.8	260.3	0.0	0.0
	B	C	-240.7	193.0	115.8	145.3	136.0	0.0	0.0
9F	A	B	-556.0	621.8	392.8	253.9	264.2	0.0	0.0
	B	C	-299.9	159.0	103.2	158.2	123.1	0.0	0.0
8F	A	B	-576.9	619.8	416.9	266.2	272.9	0.0	0.0
	B	C	-276.6	160.2	114.3	154.8	126.5	0.0	0.0
7F	A	B	-598.9	631.1	400.3	267.0	272.0	0.0	0.0
	B	C	-270.1	162.2	116.5	153.6	127.7	0.0	0.0
6F	A	B	-582.6	633.3	407.3	265.6	273.5	0.0	0.0
	B	C	-280.2	156.3	114.4	155.8	125.5	0.0	0.0
5F	A	B	-602.1	649.9	394.7	267.5	275.0	0.0	0.0
	B	C	-275.4	156.0	117.0	155.2	126.1	0.0	0.0
4F	A	B	-611.2	662.4	383.9	267.2	275.2	0.0	0.0
	B	C	-269.0	157.9	119.1	154.1	127.2	0.0	0.0
3F	A	B	-599.9	666.2	387.7	266.1	276.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	B	C	-270.8	159.3	117.6	154.1	127.2	0.0	0.0
2F	A	B	-591.4	685.6	382.2	263.9	278.6	0.0	0.0
	B	C	-269.3	152.7	121.7	154.8	126.5	0.0	0.0
1F	A	B	-360.1	1117.9	912.9	397.1	515.5	0.0	0.0
	B	C	-822.8	60.8	2.2	320.5	108.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	350.1	317.8	16.2	-52.2	52.2	0.0	0.0
	B	C	188.9	218.4	-14.8	-56.6	56.6	0.0	0.0
10F	A	B	682.4	632.2	25.1	-102.7	102.7	0.0	0.0
	B	C	477.3	501.8	-12.2	-136.0	136.0	0.0	0.0
9F	A	B	918.0	831.5	43.3	-136.7	136.7	0.0	0.0
	B	C	648.8	679.3	-15.2	-184.5	184.5	0.0	0.0
8F	A	B	1583.9	1507.0	38.5	-241.5	241.5	0.0	0.0
	B	C	571.5	628.7	-28.6	-166.7	166.7	0.0	0.0
7F	A	B	1795.5	1724.0	35.7	-275.0	275.0	0.0	0.0
	B	C	621.3	616.3	2.5	-171.9	171.9	0.0	0.0
6F	A	B	1978.6	1885.9	46.4	-301.9	301.9	0.0	0.0
	B	C	708.8	719.2	-5.2	-198.3	198.3	0.0	0.0
5F	A	B	2243.0	2164.5	39.2	-344.3	344.3	0.0	0.0
	B	C	772.9	745.6	13.7	-210.9	210.9	0.0	0.0
4F	A	B	2383.1	2317.2	33.0	-367.2	367.2	0.0	0.0
	B	C	822.4	759.4	31.5	-219.7	219.7	0.0	0.0
3F	A	B	2444.8	2366.2	39.3	-375.9	375.9	0.0	0.0
	B	C	856.1	795.6	30.3	-229.4	229.4	0.0	0.0
2F	A	B	2183.3	2127.6	27.9	-336.8	336.8	0.0	0.0
	B	C	790.2	736.9	26.7	-212.1	212.1	0.0	0.0
1F	A	B	2107.9	1537.1	285.4	-284.8	284.8	0.0	0.0
	B	C	1080.0	628.5	225.7	-237.3	237.3	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-350.1	-317.8	-16.2	52.2	-52.2	0.0	0.0
	B	C	-188.9	-218.4	14.8	56.6	-56.6	0.0	0.0
10F	A	B	-682.4	-632.2	-25.1	102.7	-102.7	0.0	0.0
	B	C	-477.3	-501.8	12.2	136.0	-136.0	0.0	0.0
9F	A	B	-918.0	-831.5	-43.3	136.7	-136.7	0.0	0.0
	B	C	-648.8	-679.3	15.2	184.5	-184.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1583.9	-1507.0	-38.5	241.5	-241.5	0.0	0.0
	B	C	-571.5	-628.7	28.6	166.7	-166.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1795.5	-1724.0	-35.7	275.0	-275.0	0.0	0.0
	B	C	-621.3	-616.3	-2.5	171.9	-171.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1978.6	-1885.9	-46.4	301.9	-301.9	0.0	0.0
	B	C	-708.8	-719.2	5.2	198.3	-198.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2243.0	-2164.5	-39.2	344.3	-344.3	0.0	0.0
	B	C	-772.9	-745.6	-13.7	210.9	-210.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2383.1	-2317.2	-33.0	367.2	-367.2	0.0	0.0
	B	C	-822.4	-759.4	-31.5	219.7	-219.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2444.8	-2366.2	-39.3	375.9	-375.9	0.0	0.0
	B	C	-856.1	-795.6	-30.3	229.4	-229.4	0.0	0.0
2F	A	B	-2183.3	-2127.6	-27.9	336.8	-336.8	0.0	0.0
	B	C	-790.2	-736.9	-26.7	212.1	-212.1	0.0	0.0
1F	A	B	-2107.9	-1537.1	-285.4	284.8	-284.8	0.0	0.0
	B	C	-1080.0	-628.5	-225.7	237.3	-237.3	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	546.9	369.3	-88.8	-229.0	229.0	-426.9	426.9
		B	-344.4	-248.1	48.2	148.1	-148.1	-688.8	688.8
		C	-116.6	-112.3	2.2	57.2	-57.2	-232.9	232.9
9F	10F	A	241.1	274.6	16.8	-128.9	128.9	-829.0	829.0
		B	-138.1	-160.5	-11.2	74.7	-74.7	-1233.5	1233.5
		C	-80.7	-82.8	-1.0	40.9	-40.9	-546.0	546.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	A	281.4	230.4	-25.5	-127.1	127.1	-1227.1	1227.1
		B	-161.4	-135.7	12.9	73.8	-73.8	-1795.1	1795.1
		C	-76.2	-79.8	-1.8	38.7	-38.7	-845.8	845.8
7F	8F	A	346.5	291.6	-27.5	-159.5	159.5	-1640.9	1640.9
		B	-207.5	-178.4	14.5	96.5	-96.5	-2364.9	2364.9
		C	-80.4	-85.1	-2.4	41.4	-41.4	-1149.4	1149.4
6F	7F	A	307.3	282.0	-12.7	-147.3	147.3	-2059.6	2059.6
		B	-182.5	-174.4	4.1	89.2	-89.2	-2936.6	2936.6
		C	-77.1	-81.7	-2.3	39.7	-39.7	-1454.9	1454.9
5F	6F	A	300.6	250.5	-25.0	-136.9	136.9	-2476.8	2476.8
		B	-178.7	-154.3	12.2	82.7	-82.7	-3512.9	3512.9
		C	-74.6	-80.9	-3.1	38.6	-38.6	-1759.5	1759.5
4F	5F	A	351.6	298.8	-26.4	-162.6	162.6	-2897.8	2897.8
		B	-220.3	-199.0	10.6	104.8	-104.8	-4092.4	4092.4
		C	-75.1	-83.4	-4.2	39.6	-39.6	-2066.3	2066.3
3F	4F	A	312.4	286.0	-13.2	-149.6	149.6	-3319.9	3319.9
		B	-194.4	-195.6	-0.6	97.5	-97.5	-4673.1	4673.1
		C	-74.5	-81.6	-3.5	39.0	-39.0	-2376.2	2376.2
2F	3F	A	313.9	275.0	-19.5	-147.2	147.2	-3741.0	3741.0
		B	-199.7	-184.8	7.5	96.1	-96.1	-5256.5	5256.5
		C	-77.8	-90.3	-6.2	42.0	-42.0	-2688.3	2688.3
1F	2F	A	316.4	360.1	21.9	-149.5	149.5	-4165.9	4165.9
		B	-231.6	-295.1	-31.8	116.4	-116.4	-5844.6	5844.6
		C	-62.4	-60.8	0.8	27.2	-27.2	-3013.5	3013.5

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-350.1	-212.9	68.6	140.8	-140.8	52.4	-52.4
		B	-506.6	-384.9	60.9	222.9	-222.9	2.9	-2.9
		C	-218.4	-160.8	28.8	94.8	-94.8	-55.6	55.6
9F	10F	A	-469.5	-358.4	55.5	207.0	-207.0	155.0	-155.0
		B	-724.7	-647.3	38.7	343.0	-343.0	34.5	-34.5
		C	-341.0	-310.9	15.1	163.0	-163.0	-189.9	189.9
8F	9F	A	-559.6	-660.1	-50.3	303.0	-303.0	291.7	-291.7
		B	-833.0	-870.9	-19.0	423.3	-423.3	80.5	-80.5
		C	-368.4	-394.2	-12.9	189.5	-189.5	-372.8	372.8
7F	8F	A	-923.8	-773.6	75.1	424.4	-424.4	533.1	-533.1
		B	-1207.6	-1025.3	91.2	558.2	-558.2	3.9	-3.9
		C	-234.5	-269.9	-17.7	126.1	-126.1	-537.5	537.5
6F	7F	A	-1021.9	-865.6	78.2	471.9	-471.9	808.0	-808.0
		B	-1320.0	-1155.1	82.4	618.8	-618.8	-101.0	101.0
		C	-346.4	-340.9	2.8	171.8	-171.8	-707.3	707.3
5F	6F	A	-1113.0	-1005.9	53.6	526.4	-526.4	1109.8	-1109.8
		B	-1439.6	-1286.5	76.5	677.3	-677.3	-206.3	206.3
		C	-378.3	-413.1	-17.4	196.6	-196.6	-903.8	903.8
4F	5F	A	-1237.1	-1100.0	68.6	584.3	-584.3	1454.2	-1454.2
		B	-1650.9	-1464.8	93.0	778.9	-778.9	-341.5	341.5
		C	-332.5	-372.7	-20.1	176.3	-176.3	-1113.0	1113.0
3F	4F	A	-1283.1	-1175.3	53.9	614.6	-614.6	1821.4	-1821.4
		B	-1674.8	-1557.9	58.4	808.2	-808.2	-490.4	490.4
		C	-386.7	-417.7	-15.5	201.1	-201.1	-1331.3	1331.3
2F	3F	A	-1269.4	-1351.4	-41.0	655.2	-655.2	2197.2	-2197.2
		B	-1664.4	-1683.1	-9.3	836.9	-836.9	-638.0	638.0
		C	-377.8	-433.3	-27.7	202.8	-202.8	-1559.6	1559.6
1F	2F	A	-831.9	-2107.9	-638.0	649.7	-649.7	2534.0	-2534.0
		B	-1234.7	-2617.1	-691.2	851.2	-851.2	-763.3	763.3
		C	-303.6	-628.5	-162.5	206.0	-206.0	-1771.1	1771.1

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	350.1	212.9	-68.6	-140.8	140.8	-52.4	52.4
		B	506.6	384.9	-60.9	-222.9	222.9	-2.9	2.9
		C	218.4	160.8	-28.8	-94.8	94.8	55.6	-55.6
9F	10F	A	469.5	358.4	-55.5	-207.0	207.0	-155.0	155.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	B	724.7	647.3	-38.7	-343.0	343.0	-34.5	34.5
		C	341.0	310.9	-15.1	-163.0	163.0	189.9	-189.9
8F	9F	A	559.6	660.1	50.3	-303.0	303.0	-291.7	291.7
		B	833.0	870.9	19.0	-423.3	423.3	-80.5	80.5
		C	368.4	394.2	12.9	-189.5	189.5	372.8	-372.8
7F	8F	A	923.8	773.6	-75.1	-424.4	424.4	-533.1	533.1
		B	1207.6	1025.3	-91.2	-558.2	558.2	-3.9	3.9
		C	234.5	269.9	17.7	-126.1	126.1	537.5	-537.5
6F	7F	A	1021.9	865.6	-78.2	-471.9	471.9	-808.0	808.0
		B	1320.0	1155.1	-82.4	-618.8	618.8	101.0	-101.0
		C	346.4	340.9	-2.8	-171.8	171.8	707.3	-707.3
5F	6F	A	1113.0	1005.9	-53.6	-526.4	526.4	-1109.8	1109.8
		B	1439.6	1286.5	-76.5	-677.3	677.3	206.3	-206.3
		C	378.3	413.1	17.4	-196.6	196.6	903.8	-903.8
4F	5F	A	1237.1	1100.0	-68.6	-584.3	584.3	-1454.2	1454.2
		B	1650.9	1464.8	-93.0	-778.9	778.9	341.5	-341.5
		C	332.5	372.7	20.1	-176.3	176.3	1113.0	-1113.0
3F	4F	A	1283.1	1175.3	-53.9	-614.6	614.6	-1821.4	1821.4
		B	1674.8	1557.9	-58.4	-808.2	808.2	490.4	-490.4
		C	386.7	417.7	15.5	-201.1	201.1	1331.3	-1331.3
2F	3F	A	1269.4	1351.4	41.0	-655.2	655.2	-2197.2	2197.2
		B	1664.4	1683.1	9.3	-836.9	836.9	638.0	-638.0
		C	377.8	433.3	27.7	-202.8	202.8	1559.6	-1559.6
1F	2F	A	831.9	2107.9	638.0	-649.7	649.7	-2534.0	2534.0
		B	1234.7	2617.1	691.2	-851.2	851.2	763.3	-763.3
		C	303.6	628.5	162.5	-206.0	206.0	1771.1	-1771.1

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-546.3	760.0	555.0	301.3	334.7	0.0	0.0
	B	C	-396.6	130.0	92.2	187.2	113.1	0.0	0.0
10F	A	B	-611.4	618.8	366.6	258.5	259.6	0.0	0.0
	B	C	-183.2	189.3	92.3	120.7	115.5	0.0	0.0
9F	A	B	-557.2	613.7	396.3	254.6	263.5	0.0	0.0
	B	C	-241.7	151.3	82.1	134.1	102.1	0.0	0.0
8F	A	B	-575.6	611.9	421.5	266.7	272.4	0.0	0.0
	B	C	-215.5	154.2	93.7	130.1	106.1	0.0	0.0
7F	A	B	-596.5	626.5	403.7	267.2	271.9	0.0	0.0
	B	C	-209.6	155.1	96.2	129.2	107.0	0.0	0.0
6F	A	B	-581.1	627.2	411.1	265.9	273.1	0.0	0.0
	B	C	-222.0	147.3	93.9	132.0	104.3	0.0	0.0
5F	A	B	-600.1	646.1	397.5	267.6	274.8	0.0	0.0
	B	C	-218.8	144.9	96.7	131.9	104.4	0.0	0.0
4F	A	B	-609.3	659.9	386.1	267.3	275.2	0.0	0.0
	B	C	-216.2	143.6	98.7	131.7	104.6	0.0	0.0
3F	A	B	-599.2	663.0	389.6	266.2	276.2	0.0	0.0
	B	C	-223.0	140.2	96.9	133.1	103.1	0.0	0.0
2F	A	B	-592.3	680.1	384.4	264.4	278.1	0.0	0.0
	B	C	-227.2	130.9	99.5	135.0	101.3	0.0	0.0
1F	A	B	-360.1	1122.7	910.5	396.7	515.9	0.0	0.0
	B	C	-818.5	54.2	7.7	320.9	108.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	348.8	314.7	17.0	-51.8	51.8	0.0	0.0
	B	C	192.3	219.8	-13.7	-57.2	57.2	0.0	0.0
10F	A	B	682.0	633.7	24.1	-102.8	102.8	0.0	0.0
	B	C	464.4	489.0	-12.3	-132.4	132.4	0.0	0.0
9F	A	B	917.3	833.5	41.9	-136.8	136.8	0.0	0.0
	B	C	627.5	657.7	-15.1	-178.5	178.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	A	B	1579.6	1505.4	37.1	-241.0	241.0	0.0	0.0
	B	C	551.4	607.1	-27.9	-160.9	160.9	0.0	0.0
7F	A	B	1789.9	1721.3	34.3	-274.3	274.3	0.0	0.0
	B	C	596.8	594.3	1.3	-165.4	165.4	0.0	0.0
6F	A	B	1972.5	1883.5	44.5	-301.3	301.3	0.0	0.0
	B	C	680.1	692.8	-6.3	-190.7	190.7	0.0	0.0
5F	A	B	2235.9	2160.8	37.5	-343.5	343.5	0.0	0.0
	B	C	739.5	717.2	11.2	-202.3	202.3	0.0	0.0
4F	A	B	2375.5	2312.7	31.4	-366.3	366.3	0.0	0.0
	B	C	784.8	729.8	27.5	-210.4	210.4	0.0	0.0
3F	A	B	2437.4	2362.3	37.6	-375.0	375.0	0.0	0.0
	B	C	815.7	763.3	26.2	-219.3	219.3	0.0	0.0
2F	A	B	2177.0	2125.2	25.9	-336.1	336.1	0.0	0.0
	B	C	752.9	707.8	22.6	-202.9	202.9	0.0	0.0
1F	A	B	2099.9	1529.2	285.3	-283.5	283.5	0.0	0.0
	B	C	1069.7	618.4	225.6	-234.5	234.5	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-348.8	-314.7	-17.0	51.8	-51.8	0.0	0.0
	B	C	-192.3	-219.8	13.7	57.2	-57.2	0.0	0.0
10F	A	B	-682.0	-633.7	-24.1	102.8	-102.8	0.0	0.0
	B	C	-464.4	-489.0	12.3	132.4	-132.4	0.0	0.0
9F	A	B	-917.3	-833.5	-41.9	136.8	-136.8	0.0	0.0
	B	C	-627.5	-657.7	15.1	178.5	-178.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1579.6	-1505.4	-37.1	241.0	-241.0	0.0	0.0
	B	C	-551.4	-607.1	27.9	160.9	-160.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1789.9	-1721.3	-34.3	274.3	-274.3	0.0	0.0
	B	C	-596.8	-594.3	-1.3	165.4	-165.4	0.0	0.0
6F	A	B	-1972.5	-1883.5	-44.5	301.3	-301.3	0.0	0.0
	B	C	-680.1	-692.8	6.3	190.7	-190.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2235.9	-2160.8	-37.5	343.5	-343.5	0.0	0.0
	B	C	-739.5	-717.2	-11.2	202.3	-202.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2375.5	-2312.7	-31.4	366.3	-366.3	0.0	0.0
	B	C	-784.8	-729.8	-27.5	210.4	-210.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2437.4	-2362.3	-37.6	375.0	-375.0	0.0	0.0
	B	C	-815.7	-763.3	-26.2	219.3	-219.3	0.0	0.0
2F	A	B	-2177.0	-2125.2	-25.9	336.1	-336.1	0.0	0.0
	B	C	-752.9	-707.8	-22.6	202.9	-202.9	0.0	0.0
1F	A	B	-2099.9	-1529.2	-285.3	283.5	-283.5	0.0	0.0
	B	C	-1069.7	-618.4	-225.6	234.5	-234.5	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	546.3	369.5	-88.4	-228.9	228.9	-427.0	427.0
		B	-363.5	-270.1	46.7	158.4	-158.4	-689.5	689.5
		C	-130.0	-115.5	7.2	61.4	-61.4	-248.9	248.9
9F	10F	A	242.0	275.5	16.8	-129.4	129.4	-829.7	829.7
		B	-165.6	-187.1	-10.8	88.2	-88.2	-1215.9	1215.9
		C	-73.8	-77.7	-1.9	37.9	-37.9	-519.0	519.0
8F	9F	A	281.7	230.4	-25.6	-127.2	127.2	-1228.6	1228.6
		B	-184.9	-155.8	14.5	84.7	-84.7	-1759.4	1759.4
		C	-73.6	-76.9	-1.7	37.4	-37.4	-775.6	775.6
7F	8F	A	345.2	290.4	-27.4	-158.9	158.9	-1642.8	1642.8
		B	-240.5	-206.2	17.2	111.7	-111.7	-2310.6	2310.6
		C	-77.3	-81.7	-2.2	39.8	-39.8	-1040.4	1040.4
6F	7F	A	306.1	281.3	-12.4	-146.8	146.8	-2061.6	2061.6
		B	-210.7	-200.1	5.3	102.7	-102.7	-2864.3	2864.3
		C	-73.4	-77.4	-2.0	37.7	-37.7	-1306.4	1306.4
5F	6F	A	299.9	249.9	-25.0	-136.6	136.6	-2479.2	2479.2
		B	-205.2	-176.4	14.4	94.8	-94.8	-3422.1	3422.1
		C	-69.9	-75.6	-2.8	36.1	-36.1	-1569.2	1569.2
4F	5F	A	350.2	297.9	-26.2	-162.0	162.0	-2900.3	2900.3
		B	-250.9	-225.0	13.0	119.0	-119.0	-3983.3	3983.3

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	C	-69.3	-76.6	-3.6	36.5	-36.5	-1831.7	1831.7
3F	4F	A	311.4	285.4	-13.0	-149.2	149.2	-3322.4	3322.4
		B	-218.8	-217.1	0.8	109.0	-109.0	-4546.0	4546.0
		C	-67.1	-73.0	-2.9	35.0	-35.0	-2093.7	2093.7
2F	3F	A	313.7	275.8	-19.0	-147.4	147.4	-3743.6	3743.6
		B	-222.9	-206.4	8.2	107.3	-107.3	-5111.3	5111.3
		C	-67.3	-77.0	-4.9	36.1	-36.1	-2353.5	2353.5
1F	2F	A	316.6	360.1	21.8	-149.5	149.5	-4169.0	4169.0
		B	-246.5	-304.2	-28.8	121.7	-121.7	-5680.8	5680.8
		C	-53.9	-54.2	-0.1	23.9	-23.9	-2620.6	2620.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-348.8	-212.5	68.2	140.3	-140.3	51.9	-51.9
		B	-507.0	-382.3	62.3	222.3	-222.3	5.2	-5.2
		C	-219.8	-157.8	31.0	94.4	-94.4	-57.0	57.0
9F	10F	A	-469.5	-358.8	55.3	207.1	-207.1	154.5	-154.5
		B	-715.8	-638.0	38.9	338.4	-338.4	34.6	-34.6
		C	-331.3	-300.4	15.4	157.9	-157.9	-189.3	189.3
8F	9F	A	-558.5	-658.9	-50.2	302.5	-302.5	291.2	-291.2
		B	-823.0	-862.7	-19.8	418.8	-418.8	76.2	-76.2
		C	-357.3	-383.2	-12.9	184.0	-184.0	-367.8	367.8
7F	8F	A	-920.7	-771.3	74.7	423.0	-423.0	532.1	-532.1
		B	-1194.1	-1013.4	90.3	551.9	-551.9	-4.2	4.2
		C	-223.9	-259.2	-17.6	120.8	-120.8	-528.7	528.7
6F	7F	A	-1018.6	-863.0	77.8	470.4	-470.4	806.1	-806.1
		B	-1304.7	-1141.0	81.9	611.4	-611.4	-113.2	113.2
		C	-335.1	-328.1	3.5	165.8	-165.8	-694.2	694.2
5F	6F	A	-1109.5	-1002.7	53.4	524.8	-524.8	1107.2	-1107.2
		B	-1422.7	-1271.7	75.5	669.4	-669.4	-224.0	224.0
		C	-364.7	-398.3	-16.8	189.6	-189.6	-884.9	884.9
4F	5F	A	-1233.1	-1096.6	68.3	582.4	-582.4	1450.7	-1450.7
		B	-1628.7	-1444.9	91.9	768.4	-768.4	-365.5	365.5
		C	-318.8	-357.7	-19.4	169.1	-169.1	-1087.3	1087.3
3F	4F	A	-1278.9	-1171.7	53.6	612.7	-612.7	1816.9	-1816.9
		B	-1652.7	-1537.3	57.7	797.5	-797.5	-521.7	521.7
		C	-372.1	-401.5	-14.7	193.4	-193.4	-1297.8	1297.8
2F	3F	A	-1265.7	-1348.0	-41.1	653.4	-653.4	2191.9	-2191.9
		B	-1640.7	-1660.5	-9.9	825.3	-825.3	-677.6	677.6
		C	-361.8	-415.3	-26.7	194.3	-194.3	-1517.3	1517.3
1F	2F	A	-829.0	-2099.9	-635.4	647.3	-647.3	2528.1	-2528.1
		B	-1217.6	-2598.9	-690.6	843.4	-843.4	-811.0	811.0
		C	-292.5	-618.4	-162.9	201.3	-201.3	-1720.4	1720.4

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	348.8	212.5	-68.2	-140.3	140.3	-51.9	51.9
		B	507.0	382.3	-62.3	-222.3	222.3	-5.2	5.2
		C	219.8	157.8	-31.0	-94.4	94.4	57.0	-57.0
9F	10F	A	469.5	358.8	-55.3	-207.1	207.1	-154.5	154.5
		B	715.8	638.0	-38.9	-338.4	338.4	-34.6	34.6
		C	331.3	300.4	-15.4	-157.9	157.9	189.3	-189.3
8F	9F	A	558.5	658.9	50.2	-302.5	302.5	-291.2	291.2
		B	823.0	862.7	19.8	-418.8	418.8	-76.2	76.2
		C	357.3	383.2	12.9	-184.0	184.0	367.8	-367.8
7F	8F	A	920.7	771.3	-74.7	-423.0	423.0	-532.1	532.1
		B	1194.1	1013.4	-90.3	-551.9	551.9	4.2	-4.2
		C	223.9	259.2	17.6	-120.8	120.8	528.7	-528.7
6F	7F	A	1018.6	863.0	-77.8	-470.4	470.4	-806.1	806.1
		B	1304.7	1141.0	-81.9	-611.4	611.4	-113.2	113.2
		C	335.1	328.1	-3.5	-165.8	165.8	694.2	-694.2
5F	6F	A	1109.5	1002.7	-53.4	-524.8	524.8	-1107.2	1107.2
		B	1422.7	1271.7	-75.5	-669.4	669.4	224.0	-224.0
		C	364.7	398.3	16.8	-189.6	189.6	884.9	-884.9

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	1233.1	1096.6	-68.3	-582.4	582.4	-1450.7	1450.7
		B	1628.7	1444.9	-91.9	-768.4	768.4	365.5	-365.5
		C	318.8	357.7	19.4	-169.1	169.1	1087.3	-1087.3
3F	4F	A	1278.9	1171.7	-53.6	-612.7	612.7	-1816.9	1816.9
		B	1652.7	1537.3	-57.7	-797.5	797.5	521.7	-521.7
		C	372.1	401.5	14.7	-193.4	193.4	1297.8	-1297.8
2F	3F	A	1265.7	1348.0	41.1	-653.4	653.4	-2191.9	2191.9
		B	1640.7	1660.5	9.9	-825.3	825.3	677.6	-677.6
		C	361.8	415.3	26.7	-194.3	194.3	1517.3	-1517.3
1F	2F	A	829.0	2099.9	635.4	-647.3	647.3	-2528.1	2528.1
		B	1217.6	2598.9	690.6	-843.4	843.4	811.0	-811.0
		C	292.5	618.4	162.9	-201.3	201.3	1720.4	-1720.4

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-543.2	762.1	555.5	300.9	335.1	0.0	0.0
	B	C	-384.8	136.7	94.7	184.6	115.7	0.0	0.0
10F	A	B	-609.4	615.1	369.4	258.6	259.5	0.0	0.0
	B	C	-138.9	181.0	76.6	96.4	114.2	0.0	0.0
9F	A	B	-555.7	609.5	399.1	254.8	263.3	0.0	0.0
	B	C	-194.5	141.6	68.5	109.6	101.0	0.0	0.0
8F	A	B	-570.0	610.1	425.2	266.4	272.7	0.0	0.0
	B	C	-166.6	146.4	80.0	105.1	105.6	0.0	0.0
7F	A	B	-589.8	627.7	406.5	266.6	272.5	0.0	0.0
	B	C	-161.0	146.8	82.6	104.3	106.4	0.0	0.0
6F	A	B	-576.0	626.2	414.2	265.6	273.5	0.0	0.0
	B	C	-174.1	138.2	80.4	107.3	103.4	0.0	0.0
5F	A	B	-594.7	646.8	399.9	267.2	275.3	0.0	0.0
	B	C	-171.6	134.7	83.3	107.4	103.2	0.0	0.0
4F	A	B	-604.5	661.0	387.9	266.8	275.6	0.0	0.0
	B	C	-171.1	131.8	85.1	107.8	102.9	0.0	0.0
3F	A	B	-596.4	662.3	391.3	266.1	276.4	0.0	0.0
	B	C	-180.4	125.8	83.4	109.9	100.8	0.0	0.0
2F	A	B	-592.2	675.9	386.6	264.7	277.8	0.0	0.0
	B	C	-187.6	115.4	85.0	112.3	98.3	0.0	0.0
1F	A	B	-359.9	1127.1	908.4	396.4	516.2	0.0	0.0
	B	C	-814.0	49.5	12.3	320.9	108.5	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	347.8	311.2	18.3	-51.5	51.5	0.0	0.0
	B	C	197.8	222.4	-12.3	-58.4	58.4	0.0	0.0
10F	A	B	682.9	637.2	22.8	-103.1	103.1	0.0	0.0
	B	C	447.1	471.8	-12.3	-127.6	127.6	0.0	0.0
9F	A	B	918.2	838.1	40.0	-137.2	137.2	0.0	0.0
	B	C	598.9	628.7	-14.9	-170.5	170.5	0.0	0.0
8F	A	B	1577.4	1506.8	35.3	-240.9	240.9	0.0	0.0
	B	C	524.7	578.3	-26.8	-153.2	153.2	0.0	0.0
7F	A	B	1786.5	1721.7	32.4	-274.1	274.1	0.0	0.0
	B	C	564.6	565.0	-0.2	-156.9	156.9	0.0	0.0
6F	A	B	1968.7	1884.6	42.0	-301.0	301.0	0.0	0.0
	B	C	642.2	657.5	-7.6	-180.5	180.5	0.0	0.0
5F	A	B	2231.1	2160.5	35.3	-343.1	343.1	0.0	0.0
	B	C	695.6	679.2	8.2	-190.9	190.9	0.0	0.0
4F	A	B	2370.1	2311.4	29.4	-365.7	365.7	0.0	0.0
	B	C	735.4	689.9	22.7	-198.0	198.0	0.0	0.0
3F	A	B	2431.9	2361.2	35.3	-374.5	374.5	0.0	0.0
	B	C	762.4	719.8	21.3	-205.9	205.9	0.0	0.0
2F	A	B	2172.1	2125.4	23.3	-335.7	335.7	0.0	0.0
	B	C	703.6	668.5	17.6	-190.6	190.6	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	A	B	2092.2	1520.8	285.7	-282.3	282.3	0.0	0.0
	B	C	1057.2	605.3	225.9	-230.9	230.9	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	A	B	-347.8	-311.2	-18.3	51.5	-51.5	0.0	0.0
	B	C	-197.8	-222.4	12.3	58.4	-58.4	0.0	0.0
10F	A	B	-682.9	-637.2	-22.8	103.1	-103.1	0.0	0.0
	B	C	-447.1	-471.8	12.3	127.6	-127.6	0.0	0.0
9F	A	B	-918.2	-838.1	-40.0	137.2	-137.2	0.0	0.0
	B	C	-598.9	-628.7	14.9	170.5	-170.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1577.4	-1506.8	-35.3	240.9	-240.9	0.0	0.0
	B	C	-524.7	-578.3	26.8	153.2	-153.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1786.5	-1721.7	-32.4	274.1	-274.1	0.0	0.0
	B	C	-564.6	-565.0	0.2	156.9	-156.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1968.7	-1884.6	-42.0	301.0	-301.0	0.0	0.0
	B	C	-642.2	-657.5	7.6	180.5	-180.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2231.1	-2160.5	-35.3	343.1	-343.1	0.0	0.0
	B	C	-695.6	-679.2	-8.2	190.9	-190.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2370.1	-2311.4	-29.4	365.7	-365.7	0.0	0.0
	B	C	-735.4	-689.9	-22.7	198.0	-198.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2431.9	-2361.2	-35.3	374.5	-374.5	0.0	0.0
	B	C	-762.4	-719.8	-21.3	205.9	-205.9	0.0	0.0
2F	A	B	-2172.1	-2125.4	-23.3	335.7	-335.7	0.0	0.0
	B	C	-703.6	-668.5	-17.6	190.6	-190.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2092.2	-1520.8	-285.7	282.3	-282.3	0.0	0.0
	B	C	-1057.2	-605.3	-225.9	230.9	-230.9	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	543.2	367.8	-87.7	-227.8	227.8	-415.4	415.4
		B	-377.3	-287.4	44.9	166.2	-166.2	-676.5	676.5
		C	-136.7	-114.8	10.9	62.9	-62.9	-252.3	252.3
9F	10F	A	241.6	275.1	16.8	-129.2	129.2	-801.7	801.7
		B	-188.8	-209.8	-10.5	99.7	-99.7	-1159.7	1159.7
		C	-66.2	-71.6	-2.7	34.5	-34.5	-481.5	481.5
8F	9F	A	280.5	229.0	-25.8	-126.6	126.6	-1187.6	1187.6
		B	-205.3	-173.5	15.9	94.1	-94.1	-1664.6	1664.6
		C	-70.0	-73.1	-1.5	35.5	-35.5	-699.2	699.2
7F	8F	A	341.0	287.0	-27.0	-157.0	157.0	-1588.2	1588.2
		B	-270.0	-231.0	19.5	125.3	-125.3	-2178.0	2178.0
		C	-73.4	-77.5	-2.1	37.7	-37.7	-923.2	923.2
6F	7F	A	302.8	278.7	-12.1	-145.4	145.4	-1993.7	1993.7
		B	-235.8	-223.1	6.4	114.7	-114.7	-2695.4	2695.4
		C	-69.2	-72.8	-1.8	35.5	-35.5	-1149.1	1149.1
5F	6F	A	297.3	247.7	-24.8	-135.4	135.4	-2400.6	2400.6
		B	-229.0	-196.4	16.3	105.7	-105.7	-3219.2	3219.2
		C	-65.3	-70.5	-2.6	33.8	-33.8	-1372.6	1372.6
4F	5F	A	347.0	295.5	-25.7	-160.6	160.6	-2805.8	2805.8
		B	-278.8	-248.6	15.1	131.8	-131.8	-3739.5	3739.5
		C	-64.2	-70.7	-3.2	33.7	-33.7	-1596.5	1596.5
3F	4F	A	309.0	283.8	-12.6	-148.2	148.2	-3214.6	3214.6
		B	-241.3	-237.0	2.1	119.6	-119.6	-4264.5	4264.5
		C	-61.1	-66.2	-2.5	31.8	-31.8	-1820.7	1820.7
2F	3F	A	312.6	275.8	-18.4	-147.1	147.1	-3629.1	3629.1
		B	-244.9	-227.1	8.9	118.0	-118.0	-4799.5	4799.5
		C	-59.6	-67.5	-4.0	31.8	-31.8	-2043.4	2043.4
1F	2F	A	316.4	359.9	21.7	-149.5	149.5	-4053.9	4053.9
		B	-261.2	-313.1	-25.9	126.9	-126.9	-5344.4	5344.4
		C	-47.9	-49.5	-0.8	21.5	-21.5	-2275.4	2275.4

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-347.8	-212.7	67.6	140.1	-140.1	49.5	-49.5

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	B	-509.0	-379.8	64.6	222.2	-222.2	9.0	-9.0
		C	-222.4	-153.8	34.3	94.1	-94.1	-58.5	58.5
9F	10F	A	-470.2	-360.0	55.1	207.6	-207.6	150.1	-150.1
		B	-704.5	-626.2	39.1	332.7	-332.7	36.2	-36.2
		C	-317.9	-286.1	15.9	151.0	-151.0	-186.0	186.0
8F	9F	A	-558.2	-658.4	-50.1	302.3	-302.3	284.8	-284.8
		B	-810.8	-852.9	-21.0	413.3	-413.3	72.2	-72.2
		C	-342.5	-368.4	-12.9	176.6	-176.6	-356.4	356.4
7F	8F	A	-919.0	-770.1	74.4	422.3	-422.3	522.9	-522.9
		B	-1178.6	-999.6	89.5	544.5	-544.5	-12.5	12.5
		C	-209.9	-244.9	-17.5	113.7	-113.7	-509.5	509.5
6F	7F	A	-1016.4	-861.6	77.4	469.5	-469.5	794.1	-794.1
		B	-1286.8	-1124.2	81.3	602.7	-602.7	-126.5	126.5
		C	-320.1	-311.0	4.5	157.8	-157.8	-666.2	666.2
5F	6F	A	-1107.2	-1000.6	53.3	523.7	-523.7	1092.3	-1092.3
		B	-1402.7	-1254.1	74.3	660.1	-660.1	-243.9	243.9
		C	-346.5	-378.7	-16.1	180.2	-180.2	-846.6	846.6
4F	5F	A	-1230.5	-1094.4	68.1	581.2	-581.2	1429.0	-1429.0
		B	-1602.0	-1420.8	90.6	755.7	-755.7	-390.6	390.6
		C	-300.5	-337.5	-18.5	159.5	-159.5	-1037.3	1037.3
3F	4F	A	-1275.7	-1169.0	53.3	611.2	-611.2	1788.3	-1788.3
		B	-1625.9	-1512.1	56.9	784.5	-784.5	-552.9	552.9
		C	-352.4	-379.7	-13.7	183.0	-183.0	-1235.1	1235.1
2F	3F	A	-1262.9	-1345.4	-41.3	652.1	-652.1	2157.5	-2157.5
		B	-1611.6	-1632.5	-10.4	811.0	-811.0	-717.2	717.2
		C	-340.1	-390.8	-25.4	182.7	-182.7	-1440.8	1440.8
1F	2F	A	-826.7	-2092.2	-632.7	645.1	-645.1	2489.6	-2489.6
		B	-1196.6	-2578.0	-690.7	834.2	-834.2	-859.4	859.4
		C	-277.6	-605.3	-163.8	195.1	-195.1	-1631.1	1631.1

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	347.8	212.7	-67.6	-140.1	140.1	-49.5	49.5
		B	509.0	379.8	-64.6	-222.2	222.2	-9.0	9.0
		C	222.4	153.8	-34.3	-94.1	94.1	58.5	-58.5
9F	10F	A	470.2	360.0	-55.1	-207.6	207.6	-150.1	150.1
		B	704.5	626.2	-39.1	-332.7	332.7	-36.2	36.2
		C	317.9	286.1	-15.9	-151.0	151.0	186.0	-186.0
8F	9F	A	558.2	658.4	50.1	-302.3	302.3	-284.8	284.8
		B	810.8	852.9	21.0	-413.3	413.3	-72.2	72.2
		C	342.5	368.4	12.9	-176.6	176.6	356.4	-356.4
7F	8F	A	919.0	770.1	-74.4	-422.3	422.3	-522.9	522.9
		B	1178.6	999.6	-89.5	-544.5	544.5	12.5	-12.5
		C	209.9	244.9	17.5	-113.7	113.7	509.5	-509.5
6F	7F	A	1016.4	861.6	-77.4	-469.5	469.5	-794.1	794.1
		B	1286.8	1124.2	-81.3	-602.7	602.7	126.5	-126.5
		C	320.1	311.0	-4.5	-157.8	157.8	666.2	-666.2
5F	6F	A	1107.2	1000.6	-53.3	-523.7	523.7	-1092.3	1092.3
		B	1402.7	1254.1	-74.3	-660.1	660.1	243.9	-243.9
		C	346.5	378.7	16.1	-180.2	180.2	846.6	-846.6
4F	5F	A	1230.5	1094.4	-68.1	-581.2	581.2	-1429.0	1429.0
		B	1602.0	1420.8	-90.6	-755.7	755.7	390.6	-390.6
		C	300.5	337.5	18.5	-159.5	159.5	1037.3	-1037.3
3F	4F	A	1275.7	1169.0	-53.3	-611.2	611.2	-1788.3	1788.3
		B	1625.9	1512.1	-56.9	-784.5	784.5	552.9	-552.9
		C	352.4	379.7	13.7	-183.0	183.0	1235.1	-1235.1
2F	3F	A	1262.9	1345.4	41.3	-652.1	652.1	-2157.5	2157.5
		B	1611.6	1632.5	10.4	-811.0	811.0	717.2	-717.2
		C	340.1	390.8	25.4	-182.7	182.7	1440.8	-1440.8
1F	2F	A	826.7	2092.2	632.7	-645.1	645.1	-2489.6	2489.6
		B	1196.6	2578.0	690.7	-834.2	834.2	859.4	-859.4
		C	277.6	605.3	163.8	-195.1	195.1	1631.1	-1631.1

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-357.7	484.8	342.0	198.8	218.7	0.0	0.0
	B	C	-215.7	109.6	63.9	116.9	87.5	0.0	0.0
10F	A	B	-472.9	499.0	295.1	218.2	222.3	0.0	0.0
	B	C	-122.1	163.9	71.5	94.4	121.0	0.0	0.0
9F	A	B	-448.4	492.2	310.8	216.8	223.7	0.0	0.0
	B	C	-157.5	137.6	67.0	102.9	112.5	0.0	0.0
8F	A	B	-458.8	499.7	329.8	225.8	232.2	0.0	0.0
	B	C	-138.3	141.2	74.8	99.8	115.6	0.0	0.0
7F	A	B	-474.0	512.3	315.8	226.0	231.9	0.0	0.0
	B	C	-133.6	141.8	76.8	99.0	116.4	0.0	0.0
6F	A	B	-464.5	510.2	321.7	225.4	232.5	0.0	0.0
	B	C	-144.1	134.7	75.1	101.5	113.9	0.0	0.0
5F	A	B	-478.6	524.2	307.6	225.4	232.5	0.0	0.0
	B	C	-142.3	132.0	77.4	101.6	113.8	0.0	0.0
4F	A	B	-484.7	533.4	300.0	225.1	232.8	0.0	0.0
	B	C	-142.7	129.1	78.6	102.1	113.3	0.0	0.0
3F	A	B	-480.8	533.7	301.8	224.8	233.1	0.0	0.0
	B	C	-150.3	124.2	77.3	103.8	111.6	0.0	0.0
2F	A	B	-492.0	564.4	310.3	232.5	243.8	0.0	0.0
	B	C	-165.1	118.3	82.2	111.9	113.9	0.0	0.0
1F	A	B	-290.2	861.0	650.1	308.5	397.7	0.0	0.0
	B	C	-597.1	50.9	24.5	253.5	101.8	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	329.8	296.8	16.5	-49.0	49.0	0.0	0.0
	B	C	192.5	213.8	-10.7	-56.4	56.4	0.0	0.0
10F	A	B	637.4	598.5	19.4	-96.6	96.6	0.0	0.0
	B	C	426.5	446.7	-10.1	-121.3	121.3	0.0	0.0
9F	A	B	853.2	784.3	34.4	-127.9	127.9	0.0	0.0
	B	C	569.7	594.5	-12.4	-161.7	161.7	0.0	0.0
8F	A	B	1443.7	1384.7	29.5	-221.0	221.0	0.0	0.0
	B	C	503.4	546.2	-21.4	-145.8	145.8	0.0	0.0
7F	A	B	1616.1	1563.3	26.4	-248.4	248.4	0.0	0.0
	B	C	537.3	532.6	2.3	-148.6	148.6	0.0	0.0
6F	A	B	1777.6	1708.8	34.4	-272.4	272.4	0.0	0.0
	B	C	610.4	619.5	-4.6	-170.8	170.8	0.0	0.0
5F	A	B	1921.0	1866.1	27.5	-295.9	295.9	0.0	0.0
	B	C	664.3	641.1	11.6	-181.3	181.3	0.0	0.0
4F	A	B	2014.8	1970.6	22.1	-311.4	311.4	0.0	0.0
	B	C	696.6	649.8	23.4	-187.0	187.0	0.0	0.0
3F	A	B	2069.3	2014.3	27.5	-319.0	319.0	0.0	0.0
	B	C	722.4	677.6	22.4	-194.4	194.4	0.0	0.0
2F	A	B	1850.0	1817.3	16.4	-286.5	286.5	0.0	0.0
	B	C	669.7	631.7	19.0	-180.8	180.8	0.0	0.0
1F	A	B	1947.6	1421.3	263.1	-263.2	263.2	0.0	0.0
	B	C	1031.8	592.3	219.8	-225.6	225.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
11F	A	B	-329.8	-296.8	-16.5	49.0	-49.0	0.0	0.0
	B	C	-192.5	-213.8	10.7	56.4	-56.4	0.0	0.0
10F	A	B	-637.4	-598.5	-19.4	96.6	-96.6	0.0	0.0
	B	C	-426.5	-446.7	10.1	121.3	-121.3	0.0	0.0
9F	A	B	-853.2	-784.3	-34.4	127.9	-127.9	0.0	0.0
	B	C	-569.7	-594.5	12.4	161.7	-161.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1443.7	-1384.7	-29.5	221.0	-221.0	0.0	0.0
	B	C	-503.4	-546.2	21.4	145.8	-145.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1616.1	-1563.3	-26.4	248.4	-248.4	0.0	0.0
	B	C	-537.3	-532.6	-2.3	148.6	-148.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	A	B	-1777.6	-1708.8	-34.4	272.4	-272.4	0.0	0.0
	B	C	-610.4	-619.5	4.6	170.8	-170.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1921.0	-1866.1	-27.5	295.9	-295.9	0.0	0.0
	B	C	-664.3	-641.1	-11.6	181.3	-181.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2014.8	-1970.6	-22.1	311.4	-311.4	0.0	0.0
	B	C	-696.6	-649.8	-23.4	187.0	-187.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2069.3	-2014.3	-27.5	319.0	-319.0	0.0	0.0
	B	C	-722.4	-677.6	-22.4	194.4	-194.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1850.0	-1817.3	-16.4	286.5	-286.5	0.0	0.0
	B	C	-669.7	-631.7	-19.0	180.8	-180.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1947.6	-1421.3	-263.1	263.2	-263.2	0.0	0.0
	B	C	-1031.8	-592.3	-219.8	225.6	-225.6	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	357.7	262.1	-47.8	-155.0	155.0	-273.7	273.7
		B	-269.1	-219.0	25.1	122.0	-122.0	-432.4	432.4
		C	-109.6	-98.9	5.4	52.1	-52.1	-157.5	157.5
9F	10F	A	210.8	227.1	8.2	-109.5	109.5	-588.1	588.1
		B	-157.9	-171.1	-6.6	82.2	-82.2	-851.9	851.9
		C	-65.0	-69.9	-2.5	33.7	-33.7	-350.9	350.9
8F	9F	A	221.3	181.8	-19.7	-100.2	100.2	-898.1	898.1
		B	-163.7	-139.5	12.1	75.3	-75.3	-1276.5	1276.5
		C	-67.7	-70.5	-1.4	34.3	-34.3	-534.1	534.1
7F	8F	A	276.9	230.1	-23.4	-126.8	126.8	-1222.0	1222.0
		B	-221.9	-187.8	17.0	102.4	-102.4	-1711.5	1711.5
		C	-70.7	-74.7	-2.0	36.4	-36.4	-723.7	723.7
6F	7F	A	243.9	223.3	-10.3	-116.8	116.8	-1550.8	1550.8
		B	-190.9	-180.5	5.2	92.9	-92.9	-2150.0	2150.0
		C	-67.1	-70.8	-1.9	34.5	-34.5	-914.3	914.3
5F	6F	A	241.3	199.2	-21.0	-109.4	109.4	-1876.7	1876.7
		B	-185.6	-158.0	13.8	85.4	-85.4	-2588.7	2588.7
		C	-63.9	-69.1	-2.6	33.0	-33.0	-1101.4	1101.4
4F	5F	A	279.4	235.9	-21.8	-128.8	128.8	-2216.7	2216.7
		B	-223.8	-199.0	12.4	105.7	-105.7	-3043.2	3043.2
		C	-62.9	-69.3	-3.2	33.1	-33.1	-1287.4	1287.4
3F	4F	A	248.8	224.8	-12.0	-118.4	118.4	-2556.3	2556.3
		B	-191.7	-188.3	1.7	95.0	-95.0	-3497.9	3497.9
		C	-59.8	-64.6	-2.4	31.1	-31.1	-1471.6	1471.6
2F	3F	A	256.0	229.1	-13.4	-121.3	121.3	-2889.2	2889.2
		B	-195.1	-181.7	6.7	94.2	-94.2	-3946.4	3946.4
		C	-59.6	-68.7	-4.6	32.1	-32.1	-1652.7	1652.7
1F	2F	A	262.9	290.2	13.6	-122.2	122.2	-3226.7	3226.7
		B	-217.5	-263.9	-23.2	106.4	-106.4	-4406.5	4406.5
		C	-49.6	-50.9	-0.7	22.2	-22.2	-1839.1	1839.1

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	-329.8	-193.2	68.3	130.8	-130.8	50.9	-50.9
		B	-489.3	-355.9	66.7	211.3	-211.3	6.2	-6.2
		C	-213.8	-143.5	35.2	89.3	-89.3	-57.1	57.1
9F	10F	A	-444.2	-333.0	55.6	194.3	-194.3	150.4	-150.4
		B	-669.1	-589.3	39.9	314.6	-314.6	29.0	-29.0
		C	-303.2	-269.4	16.9	143.2	-143.2	-179.4	179.4
8F	9F	A	-520.2	-616.4	-48.1	282.4	-282.4	281.5	-281.5
		B	-764.8	-805.3	-20.3	390.1	-390.1	60.8	-60.8
		C	-325.1	-351.6	-13.3	168.1	-168.1	-342.2	342.2
7F	8F	A	-827.4	-686.0	70.7	378.3	-378.3	506.3	-506.3
		B	-1082.8	-908.8	87.0	497.9	-497.9	-16.8	16.8
		C	-194.7	-229.1	-17.2	105.9	-105.9	-489.6	489.6
6F	7F	A	-930.0	-776.4	76.8	426.6	-426.6	759.0	-759.0
		B	-1191.8	-1029.5	81.1	555.3	-555.3	-119.2	119.2
		C	-303.5	-292.2	5.6	148.9	-148.9	-639.9	639.9
5F	6F	A	-1001.2	-888.5	56.3	469.5	-469.5	1035.7	-1035.7

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	B	-1289.6	-1135.4	77.1	602.5	-602.5	-223.5	223.5
		C	-327.3	-358.8	-15.7	170.5	-170.5	-812.5	812.5
4F	5F	A	-1032.5	-916.5	58.0	487.3	-487.3	1339.4	-1339.4
		B	-1395.0	-1230.5	82.3	656.4	-656.4	-343.2	343.2
		C	-282.3	-317.2	-17.5	149.9	-149.9	-995.5	995.5
3F	4F	A	-1098.3	-992.8	52.8	522.8	-522.8	1658.8	-1658.8
		B	-1436.7	-1325.2	55.7	690.5	-690.5	-472.9	472.9
		C	-332.6	-358.1	-12.8	172.7	-172.7	-1184.1	1184.1
2F	3F	A	-1076.5	-1171.0	-47.2	561.9	-561.9	1984.6	-1984.6
		B	-1411.5	-1437.6	-13.0	712.3	-712.3	-602.0	602.0
		C	-319.5	-368.1	-24.3	171.9	-171.9	-1379.9	1379.9
1F	2F	A	-679.0	-1947.6	-634.3	580.5	-580.5	2276.2	-2276.2
		B	-1049.4	-2453.1	-701.8	774.1	-774.1	-711.1	711.1
		C	-263.6	-592.3	-164.3	189.2	-189.2	-1561.9	1561.9


* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)



層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	A	329.8	193.2	-68.3	-130.8	130.8	-50.9	50.9
		B	489.3	355.9	-66.7	-211.3	211.3	-6.2	6.2
		C	213.8	143.5	-35.2	-89.3	89.3	57.1	-57.1
9F	10F	A	444.2	333.0	-55.6	-194.3	194.3	-150.4	150.4
		B	669.1	589.3	-39.9	-314.6	314.6	-29.0	29.0
		C	303.2	269.4	-16.9	-143.2	143.2	179.4	-179.4
8F	9F	A	520.2	616.4	48.1	-282.4	282.4	-281.5	281.5
		B	764.8	805.3	20.3	-390.1	390.1	-60.8	60.8
		C	325.1	351.6	13.3	-168.1	168.1	342.2	-342.2
7F	8F	A	827.4	686.0	-70.7	-378.3	378.3	-506.3	506.3
		B	1082.8	908.8	-87.0	-497.9	497.9	16.8	-16.8
		C	194.7	229.1	17.2	-105.9	105.9	489.6	-489.6
6F	7F	A	930.0	776.4	-76.8	-426.6	426.6	-759.0	759.0
		B	1191.8	1029.5	-81.1	-555.3	555.3	119.2	-119.2
		C	303.5	292.2	-5.6	-148.9	148.9	639.9	-639.9
5F	6F	A	1001.2	888.5	-56.3	-469.5	469.5	-1035.7	1035.7
		B	1289.6	1135.4	-77.1	-602.5	602.5	223.5	-223.5
		C	327.3	358.8	15.7	-170.5	170.5	812.5	-812.5
4F	5F	A	1032.5	916.5	-58.0	-487.3	487.3	-1339.4	1339.4
		B	1395.0	1230.5	-82.3	-656.4	656.4	343.2	-343.2
		C	282.3	317.2	17.5	-149.9	149.9	995.5	-995.5
3F	4F	A	1098.3	992.8	-52.8	-522.8	522.8	-1658.8	1658.8
		B	1436.7	1325.2	-55.7	-690.5	690.5	472.9	-472.9
		C	332.6	358.1	12.8	-172.7	172.7	1184.1	-1184.1
2F	3F	A	1076.5	1171.0	47.2	-561.9	561.9	-1984.6	1984.6
		B	1411.5	1437.6	13.0	-712.3	712.3	602.0	-602.0
		C	319.5	368.1	24.3	-171.9	171.9	1379.9	-1379.9
1F	2F	A	679.0	1947.6	634.3	-580.5	580.5	-2276.2	2276.2
		B	1049.4	2453.1	701.8	-774.1	774.1	711.1	-711.1
		C	263.6	592.3	164.3	-189.2	189.2	1561.9	-1561.9



=====



A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力



A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)


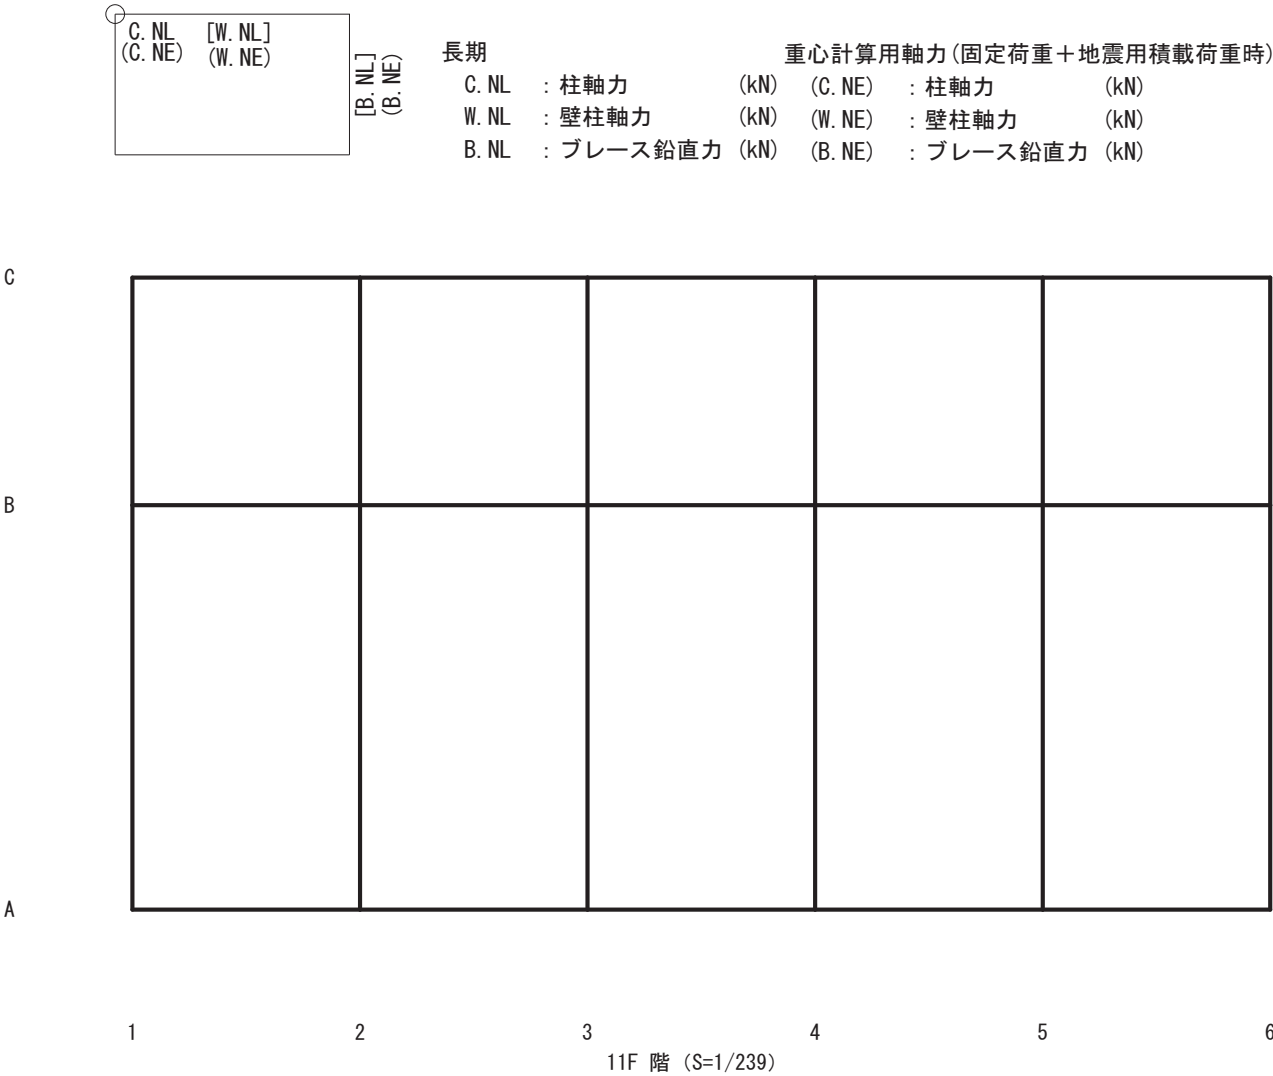


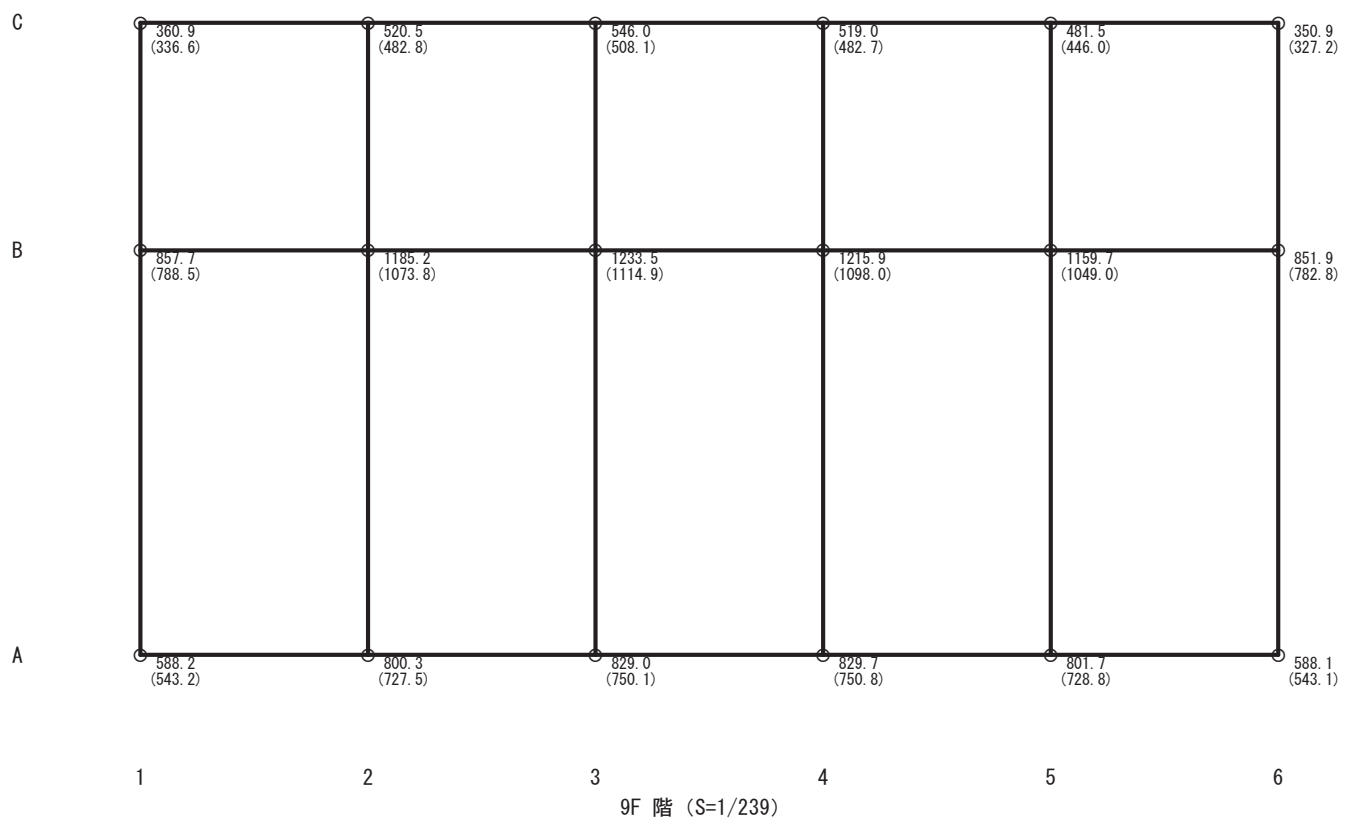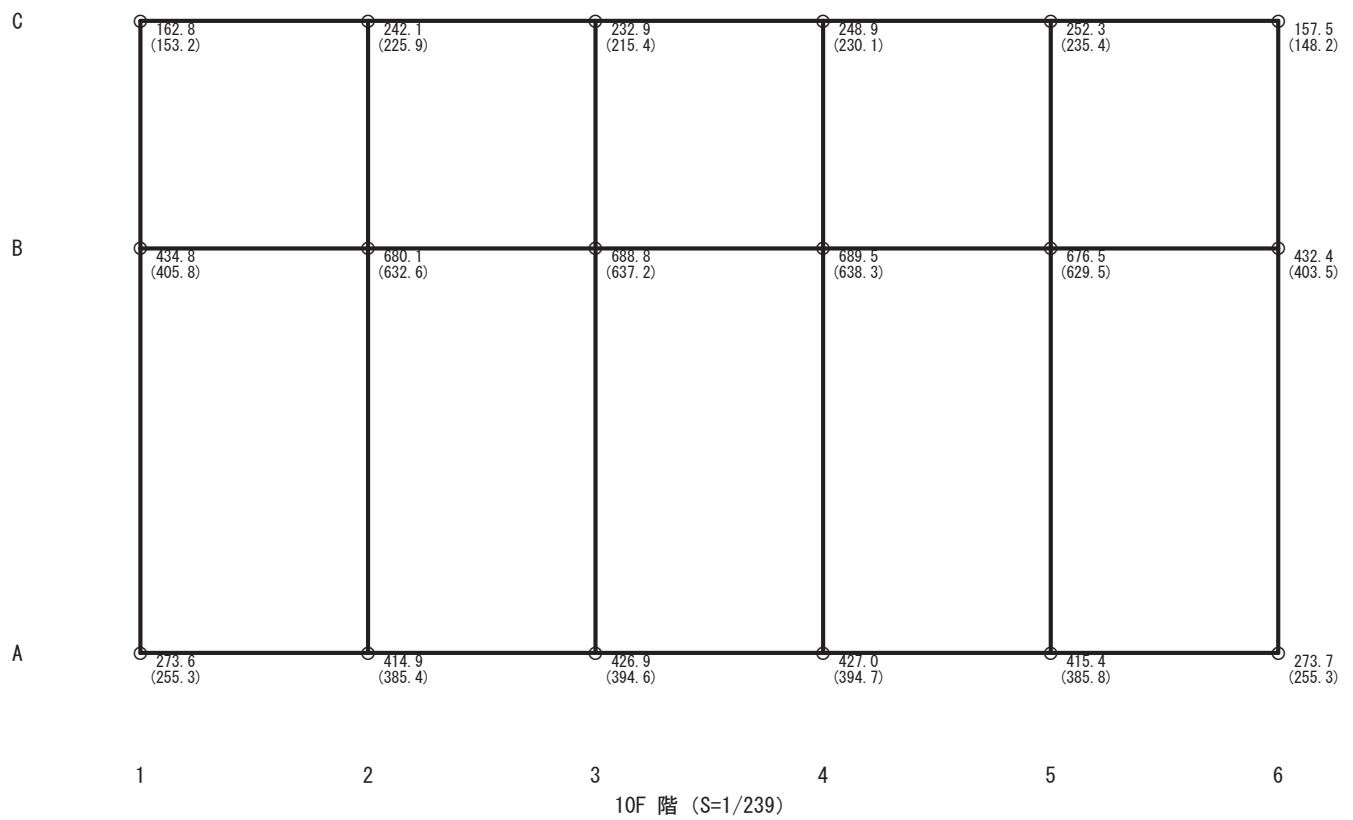


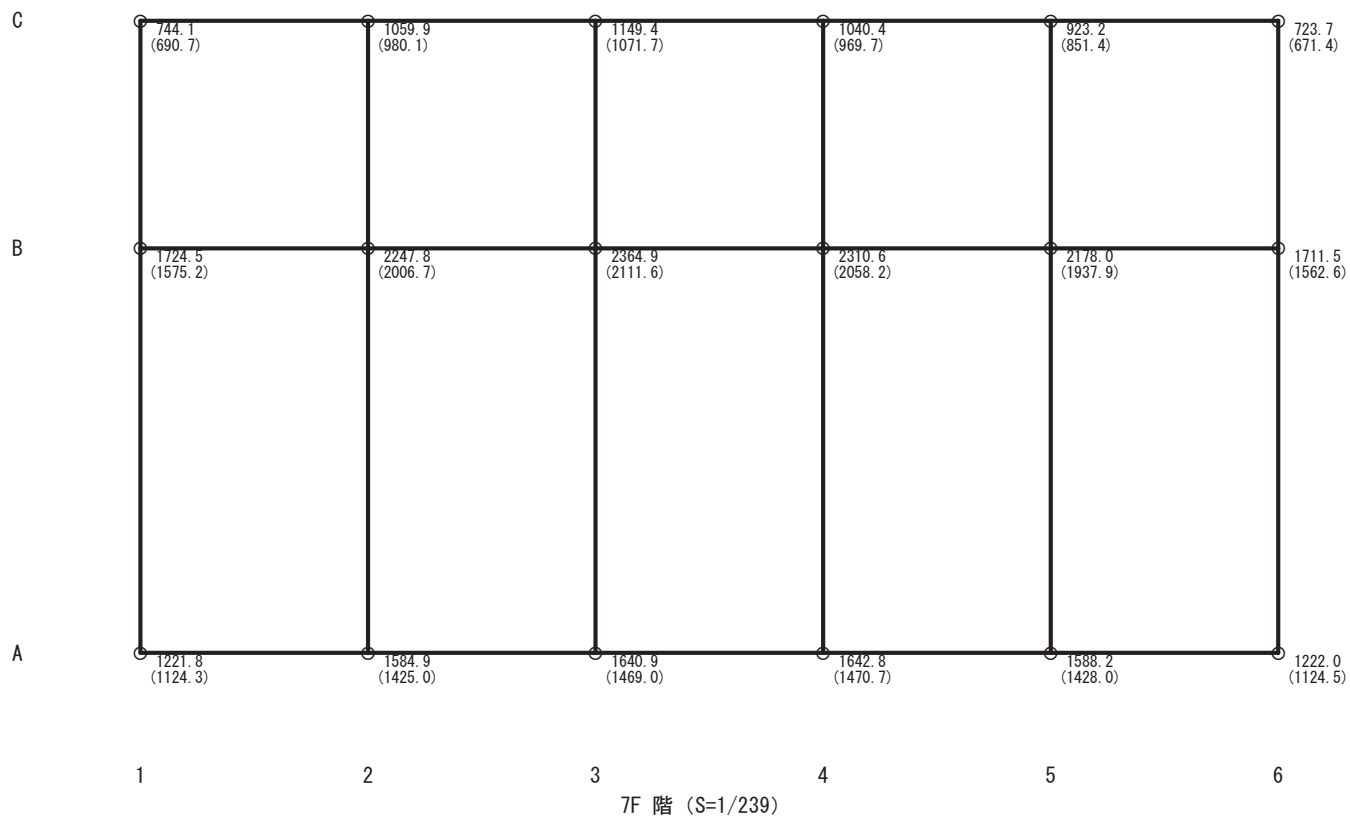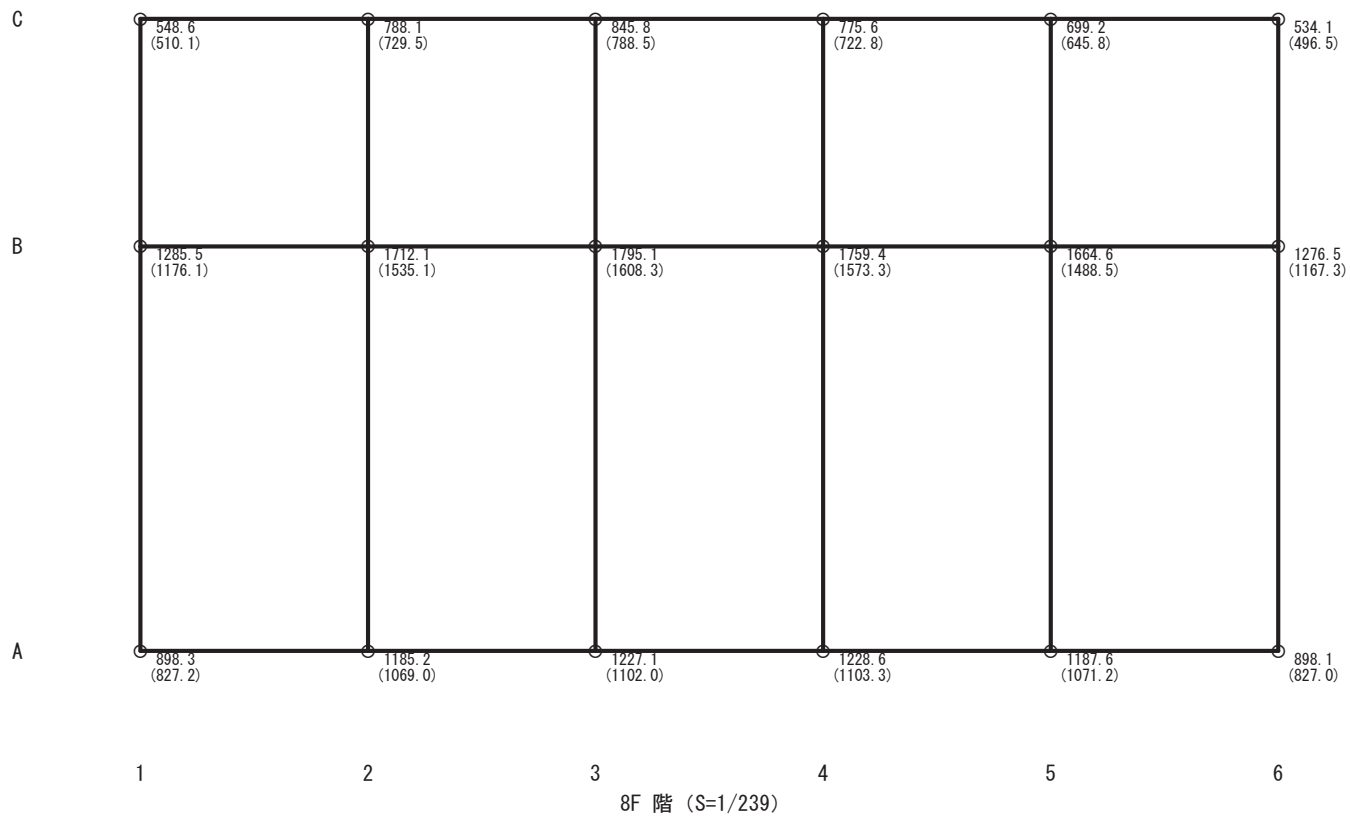

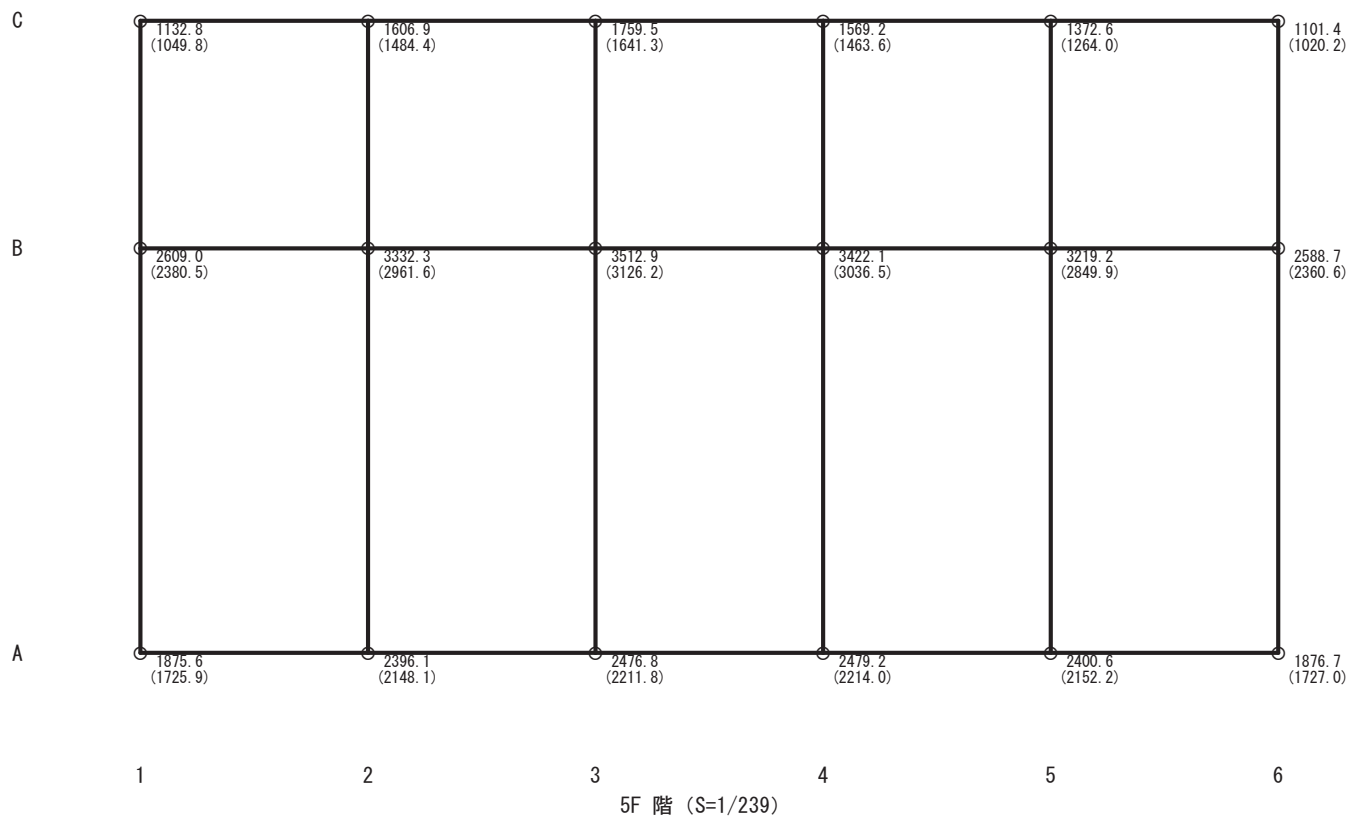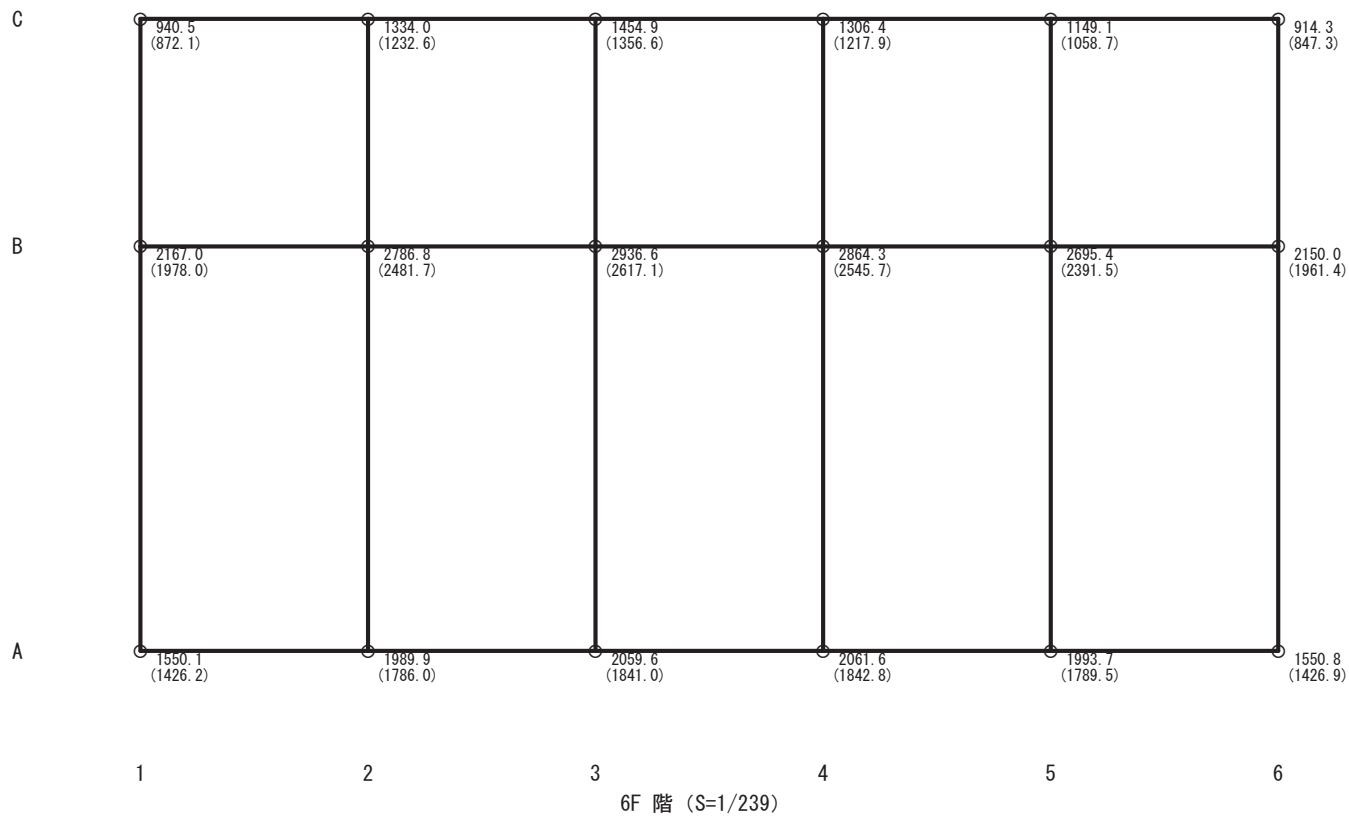

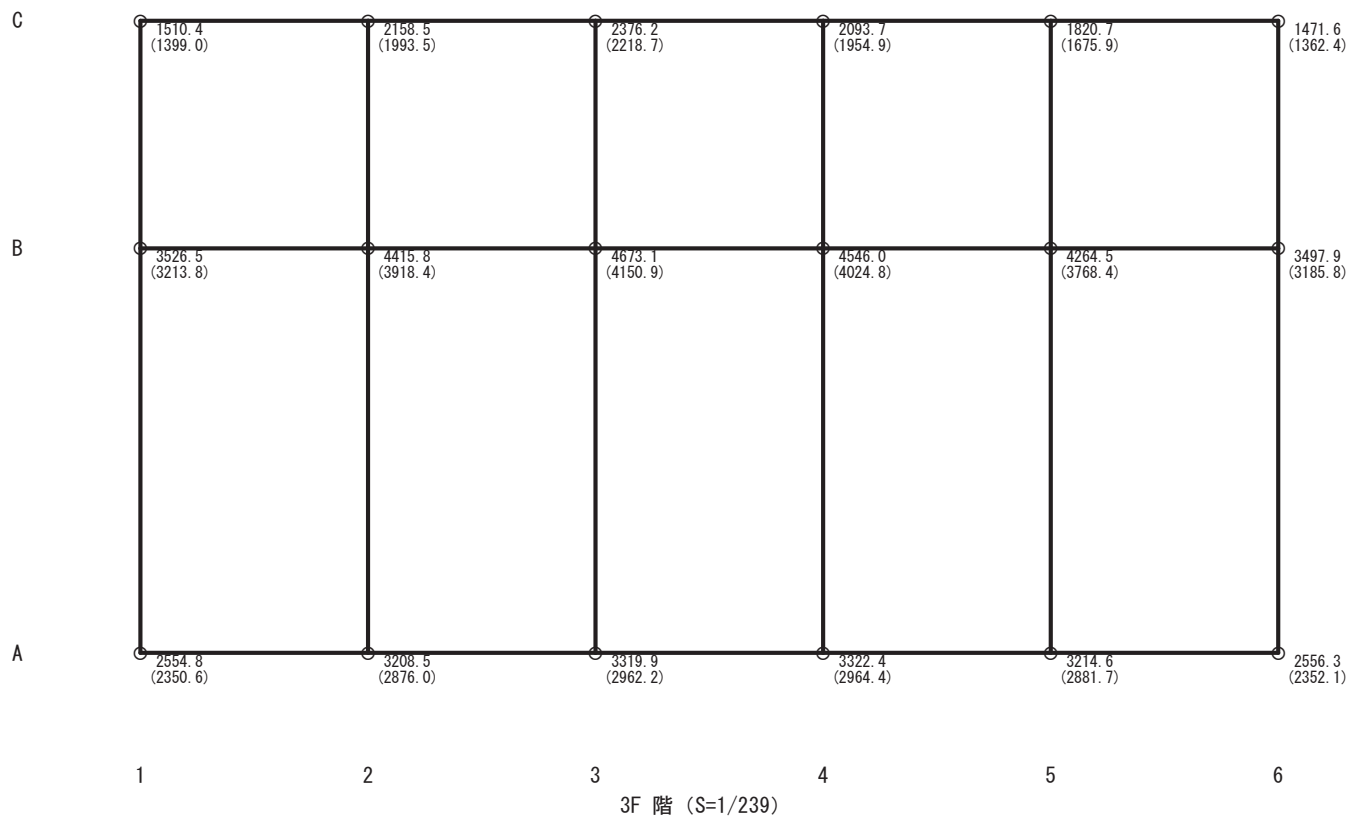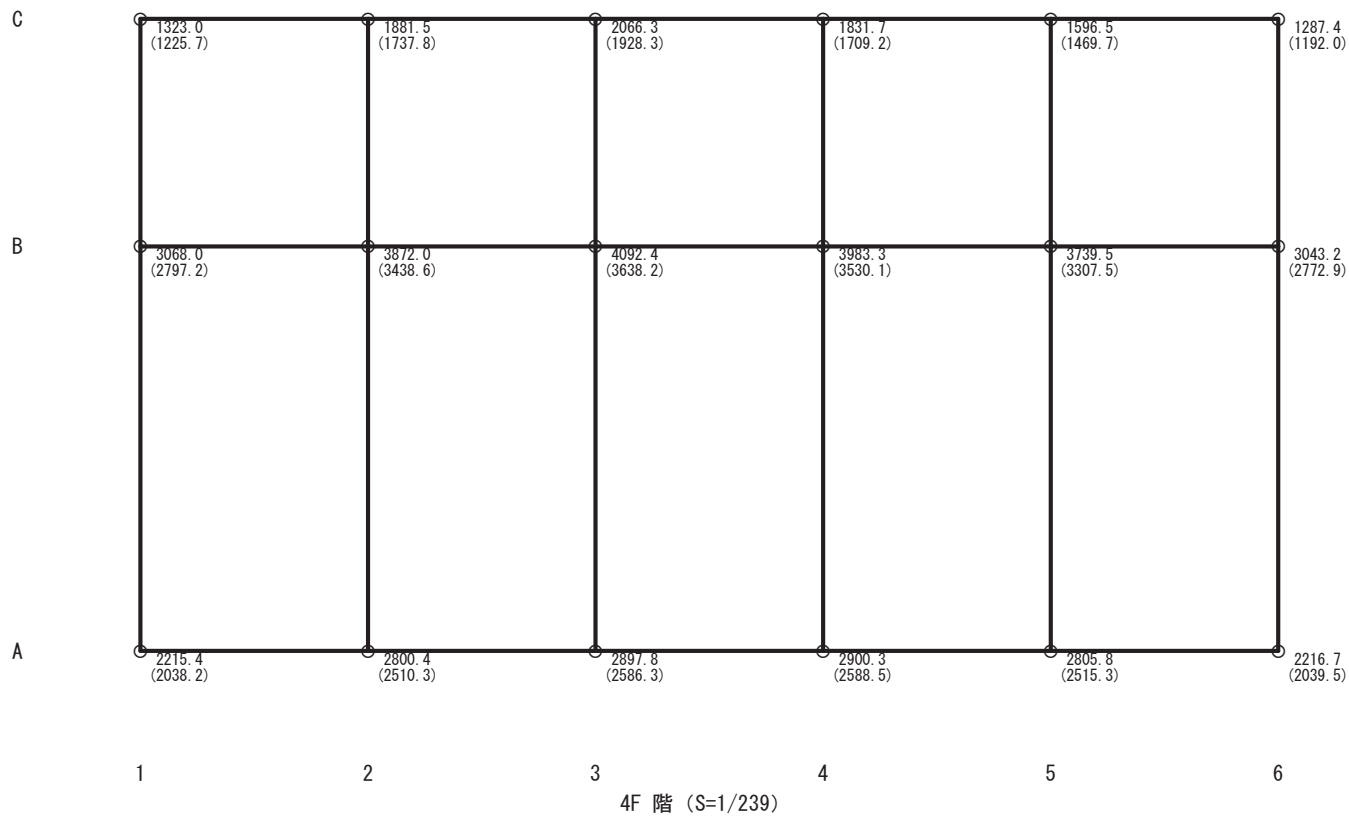

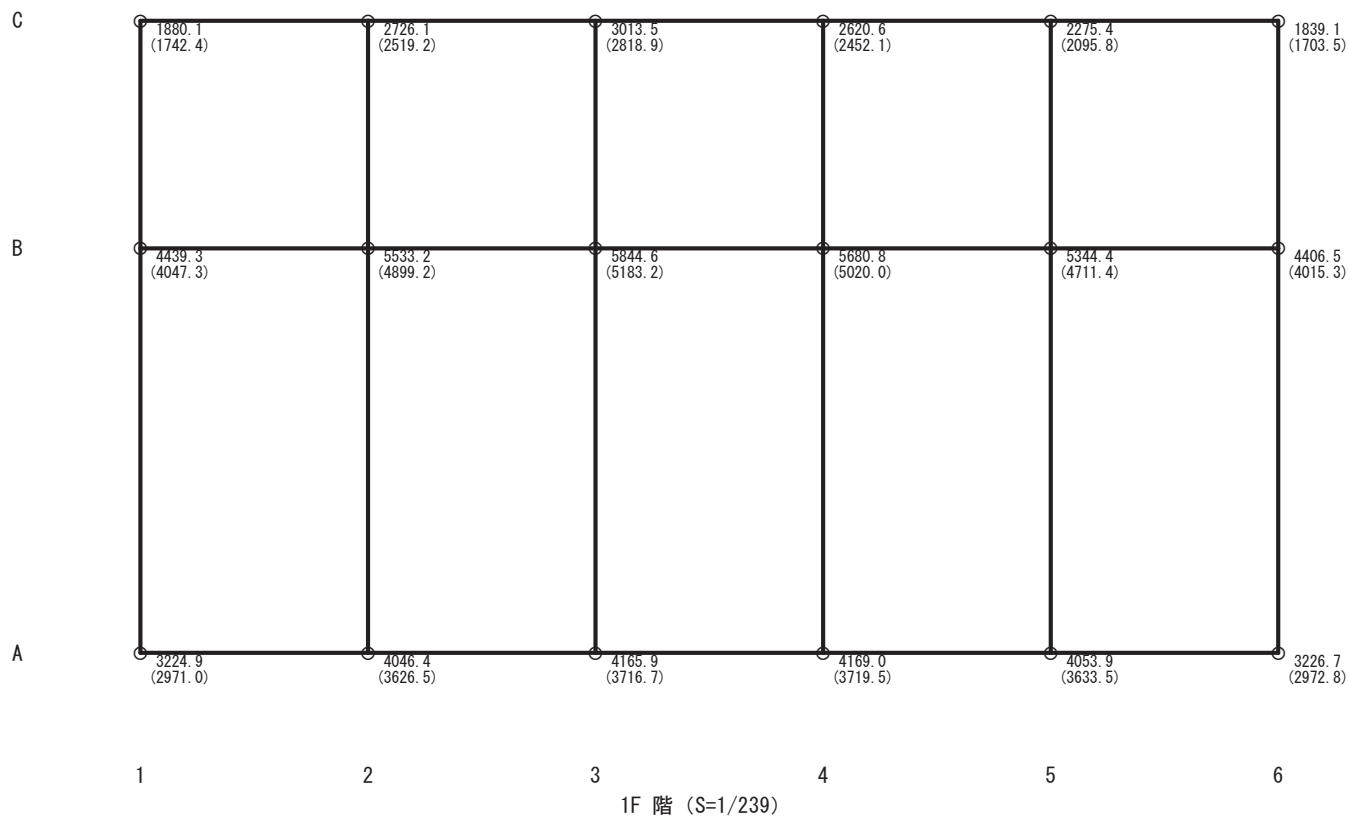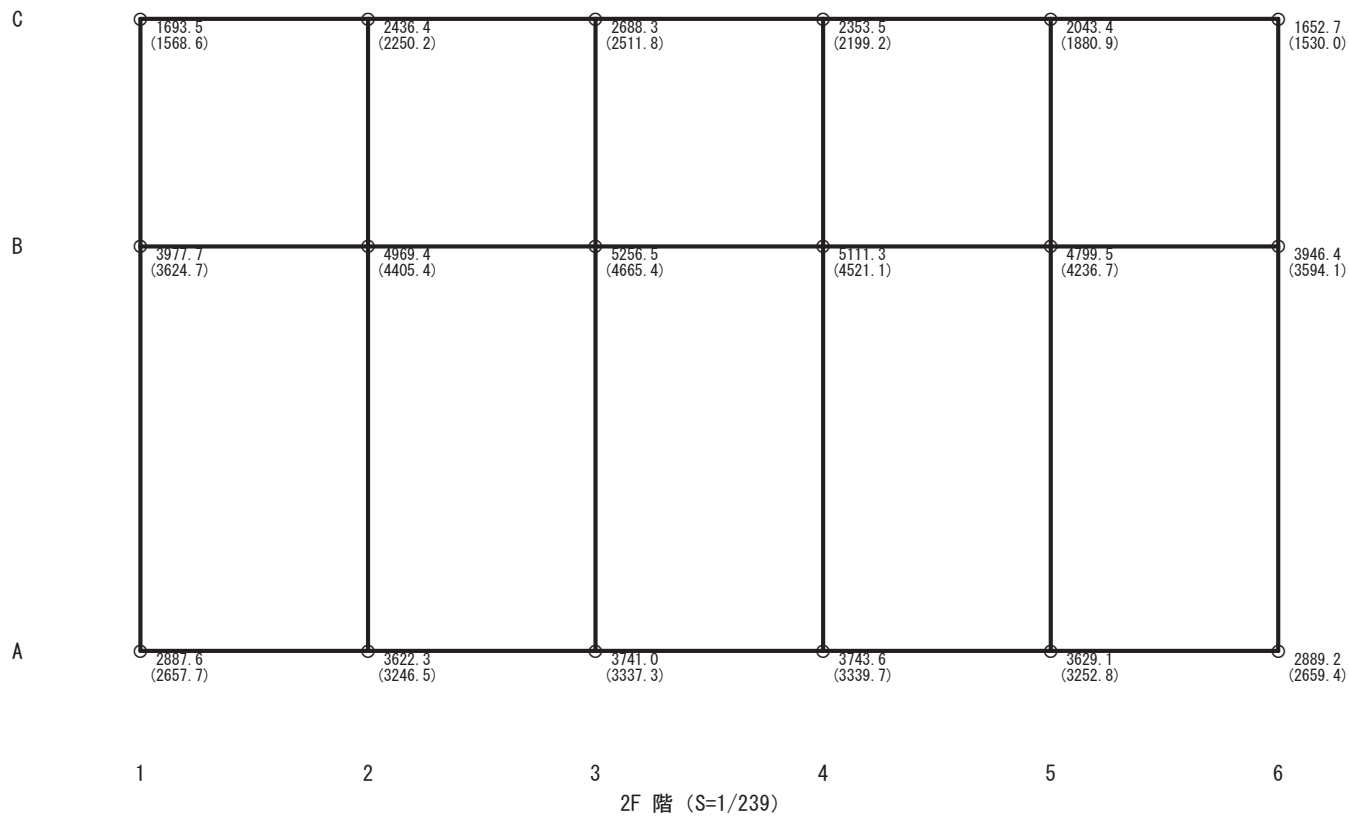

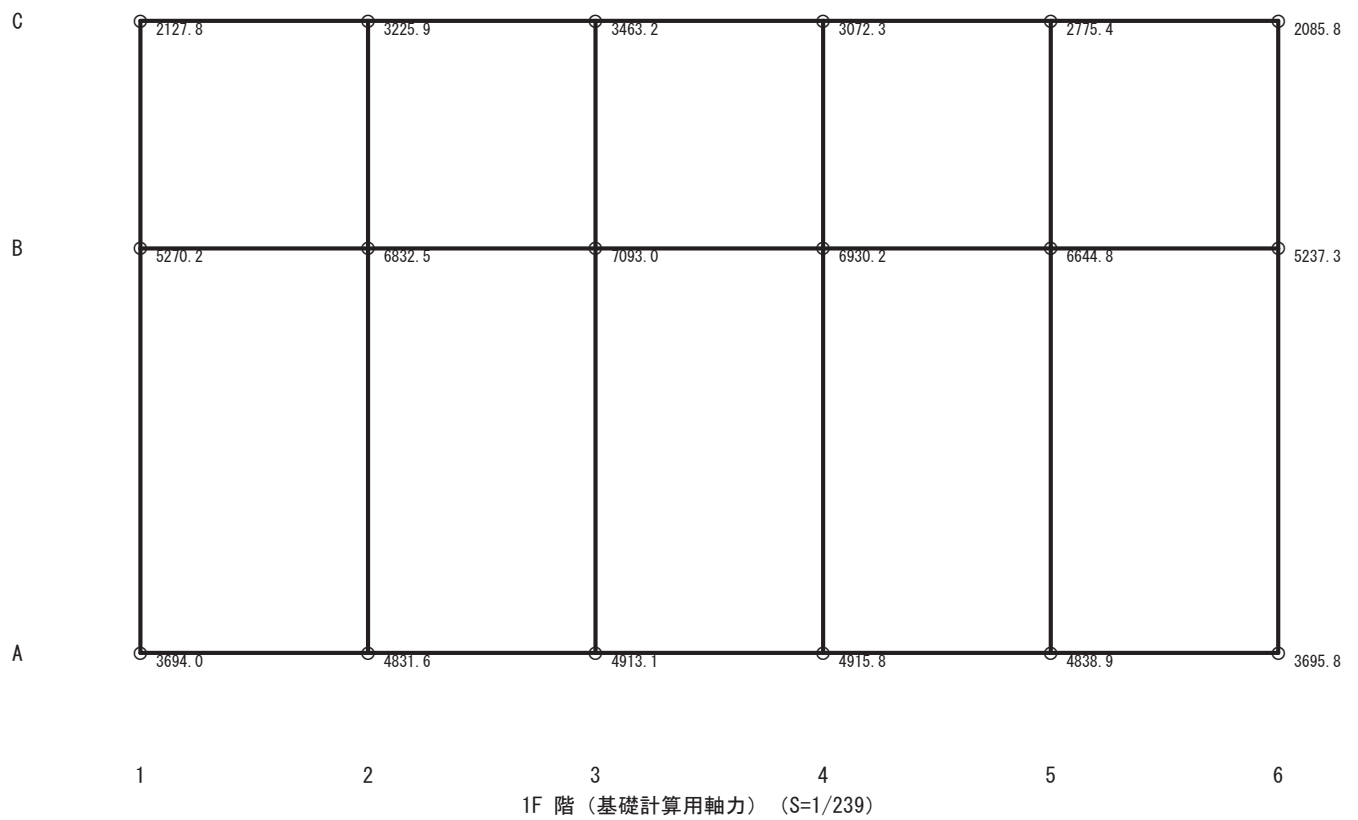

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	162. 80 (153. 23)	242. 12 (225. 88)	232. 92 (215. 42)	248. 90 (230. 15)	252. 32 (235. 39)	157. 51 (148. 24)
B	434. 79 (405. 83)	680. 10 (632. 56)	688. 82 (637. 16)	689. 53 (638. 31)	676. 49 (629. 47)	432. 38 (403. 46)
A	273. 63 (255. 26)	414. 92 (385. 43)	426. 91 (394. 64)	427. 02 (394. 69)	415. 39 (385. 81)	273. 67 (255. 28)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	360. 90 (336. 60)	520. 49 (482. 76)	546. 02 (508. 10)	519. 01 (482. 69)	481. 53 (446. 02)	350. 91 (327. 17)
B	857. 66 (788. 46)	1185. 23 (1073. 81)	1233. 47 (1114. 92)	1215. 94 (1097. 98)	1159. 67 (1048. 98)	851. 90 (782. 79)
A	588. 22 (543. 20)	800. 27 (727. 49)	828. 98 (750. 12)	829. 75 (750. 80)	801. 73 (728. 80)	588. 12 (543. 11)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	548. 56 (510. 10)	788. 12 (729. 53)	845. 82 (788. 53)	775. 64 (722. 79)	699. 21 (645. 77)	534. 14 (496. 47)
B	1285. 45 (1176. 10)	1712. 12 (1535. 07)	1795. 09 (1608. 30)	1759. 38 (1573. 32)	1664. 59 (1488. 47)	1276. 51 (1167. 33)
A	898. 29 (827. 17)	1185. 17 (1069. 03)	1227. 13 (1101. 97)	1228. 56 (1103. 27)	1187. 57 (1071. 23)	898. 06 (826. 97)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	744. 07 (690. 67)	1059. 91 (980. 07)	1149. 39 (1071. 66)	1040. 38 (969. 73)	923. 23 (851. 41)	723. 69 (671. 40)
B	1724. 46 (1575. 25)	2247. 81 (2006. 67)	2364. 87 (2111. 59)	2310. 62 (2058. 20)	2177. 97 (1937. 94)	1711. 53 (1562. 59)

	1	2	3	4	5	6
A	1221.82 (1124.31)	1584.93 (1424.96)	1640.88 (1468.97)	1642.79 (1470.71)	1588.22 (1427.98)	1222.03 (1124.52)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	940.52 (872.13)	1333.98 (1232.64)	1454.92 (1356.64)	1306.39 (1217.88)	1149.12 (1058.72)	914.29 (847.34)
B	2166.97 (1977.97)	2786.83 (2481.66)	2936.63 (2617.11)	2864.30 (2545.74)	2695.38 (2391.45)	2150.05 (1961.43)
A	1550.09 (1426.23)	1989.93 (1785.99)	2059.56 (1840.98)	2061.59 (1842.82)	1993.75 (1789.50)	1550.76 (1426.91)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1132.77 (1049.82)	1606.87 (1484.37)	1759.52 (1641.31)	1569.22 (1463.58)	1372.58 (1264.01)	1101.42 (1020.19)
B	2609.05 (2380.47)	3332.27 (2961.64)	3512.87 (3126.23)	3422.14 (3036.52)	3219.17 (2849.91)	2588.67 (2360.56)
A	1875.61 (1725.90)	2396.07 (2148.08)	2476.83 (2211.83)	2479.19 (2213.97)	2400.58 (2152.23)	1876.70 (1726.98)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1322.96 (1225.68)	1881.54 (1737.77)	2066.30 (1928.27)	1831.66 (1709.19)	1596.48 (1469.73)	1287.37 (1192.03)
B	3068.02 (2797.20)	3872.01 (3438.56)	4092.43 (3638.19)	3983.32 (3530.14)	3739.50 (3307.46)	3043.21 (2772.93)
A	2215.41 (2038.18)	2800.41 (2510.34)	2897.83 (2586.34)	2900.29 (2588.54)	2805.83 (2515.34)	2216.68 (2039.46)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1510.35 (1399.05)	2158.53 (1993.45)	2376.21 (2218.65)	2093.66 (1954.87)	1820.71 (1675.91)	1471.56 (1362.36)
B	3526.50 (3213.81)	4415.78 (3918.35)	4673.11 (4150.93)	4545.95 (4024.76)	4264.46 (3768.41)	3497.92 (3185.84)
A	2554.83 (2350.61)	3208.51 (2876.04)	3319.92 (2962.20)	3322.39 (2964.41)	3214.64 (2881.71)	2556.32 (2352.12)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1693.49 (1568.63)	2436.42 (2250.19)	2688.34 (2511.84)	2353.49 (2199.23)	2043.41 (1880.85)	1652.70 (1530.03)
B	3977.68 (3624.68)	4969.45 (4405.39)	5256.51 (4665.42)	5111.29 (4521.06)	4799.52 (4236.73)	3946.43 (3594.09)
A	2887.56 (2657.72)	3622.31 (3246.55)	3740.98 (3337.30)	3743.62 (3339.66)	3629.08 (3252.82)	2889.20 (2659.40)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1880.14 (1742.42)	2726.09 (2519.22)	3013.47 (2818.90)	2620.63 (2452.12)	2275.36 (2095.77)	1839.06 (1703.50)
B	4439.26 (4047.32)	5533.17 (4899.16)	5844.59 (5183.16)	5680.77 (5019.99)	5344.39 (4711.45)	4406.54 (4015.27)
A	3224.94 (2971.03)	4046.36 (3626.52)	4165.89 (3716.67)	4169.02 (3719.52)	4053.85 (3633.51)	3226.66 (2972.80)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2127.79	3225.92	3463.22	3072.28	2775.43	2085.79
B	5270.16	6832.54	7093.04	6930.16	6644.77	5237.25
A	3694.04	4831.63	4913.08	4915.83	4838.87	3695.81

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

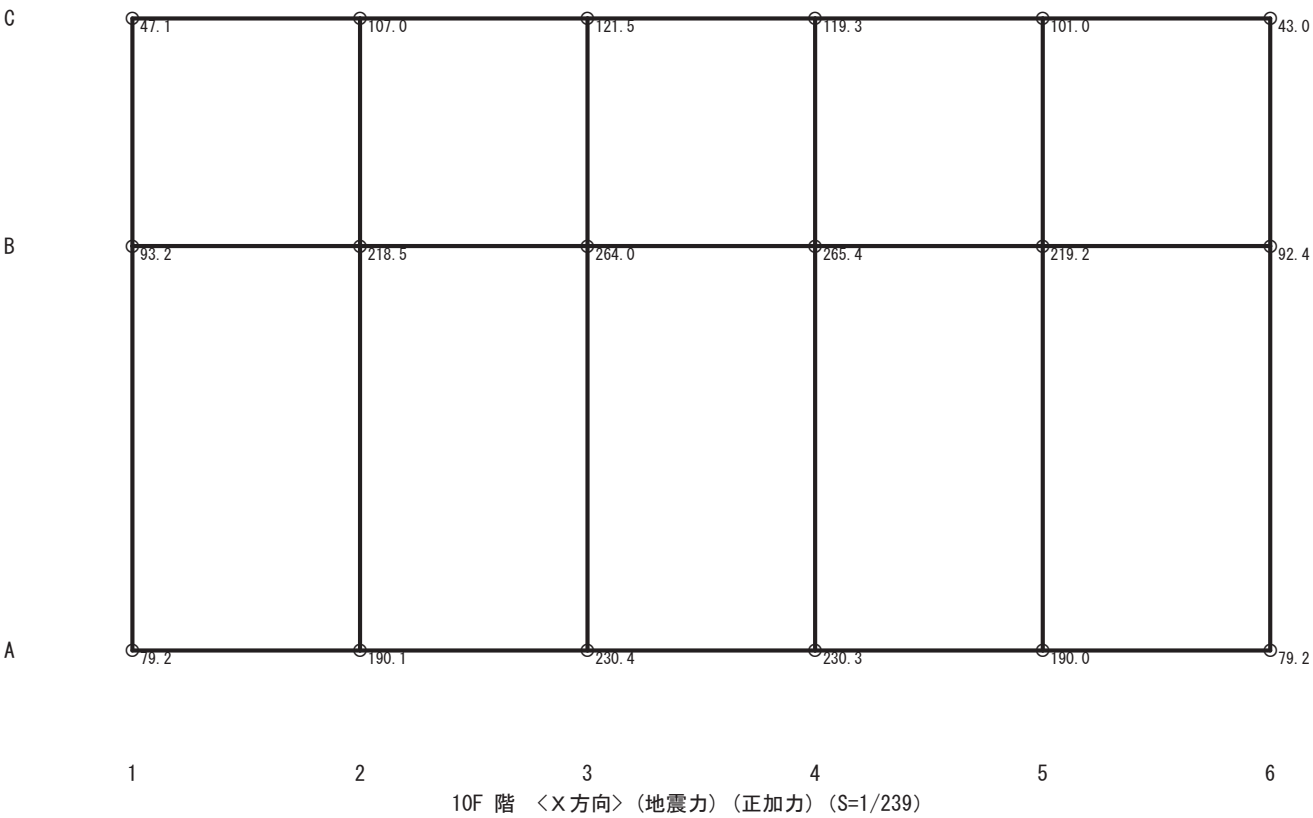


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	538.93	(20.0)	538.93	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1152.69	(42.8)	1152.69	0.00	(100.0)	(0.0)
A	999.25	(37.1)	999.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2690.87	(100.0)	2690.87	0.00	(100.0)	(0.0)

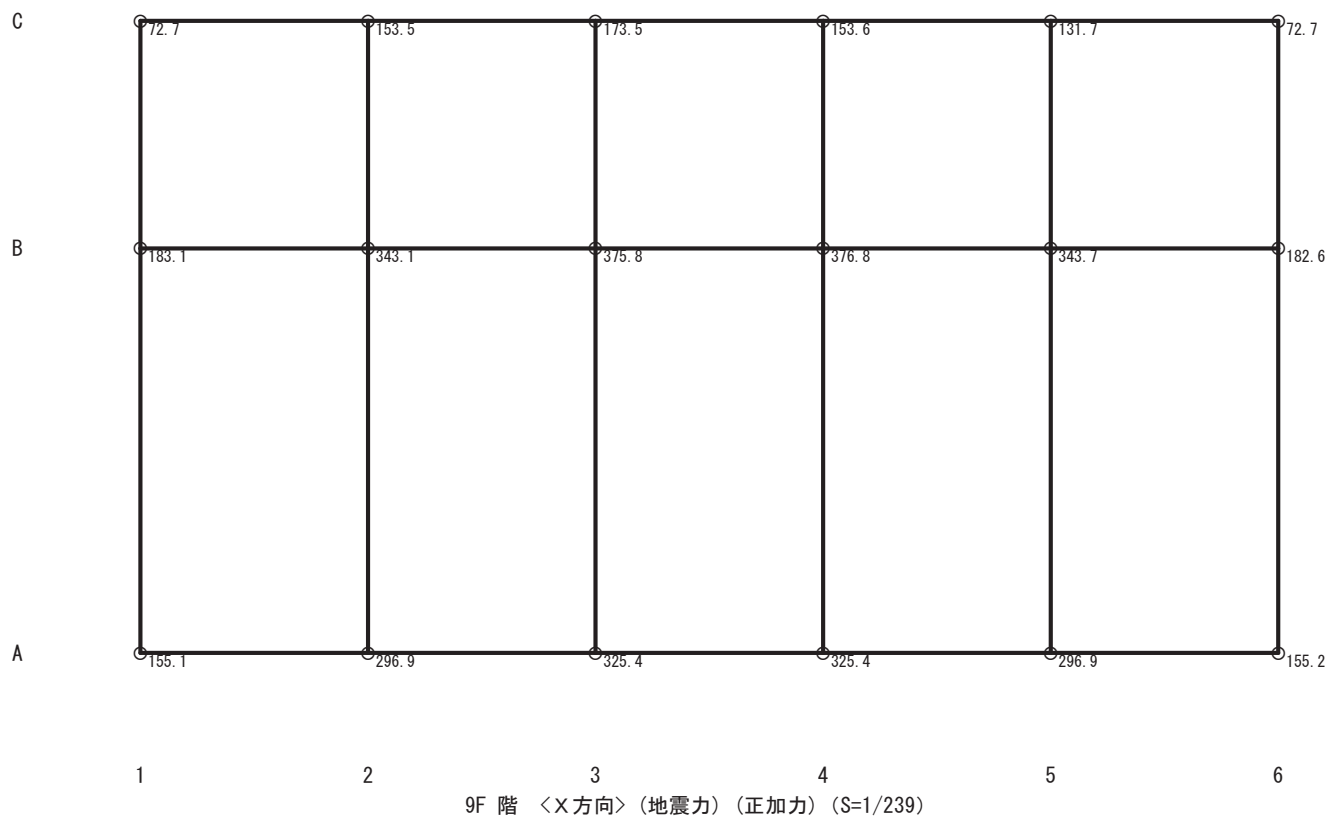


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	757.70	(18.4)	757.70	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1805.06	(43.8)	1805.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1554.84	(37.8)	1554.84	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4117.60	(100.0)	4117.60	0.00	(100.0)	(0.0)

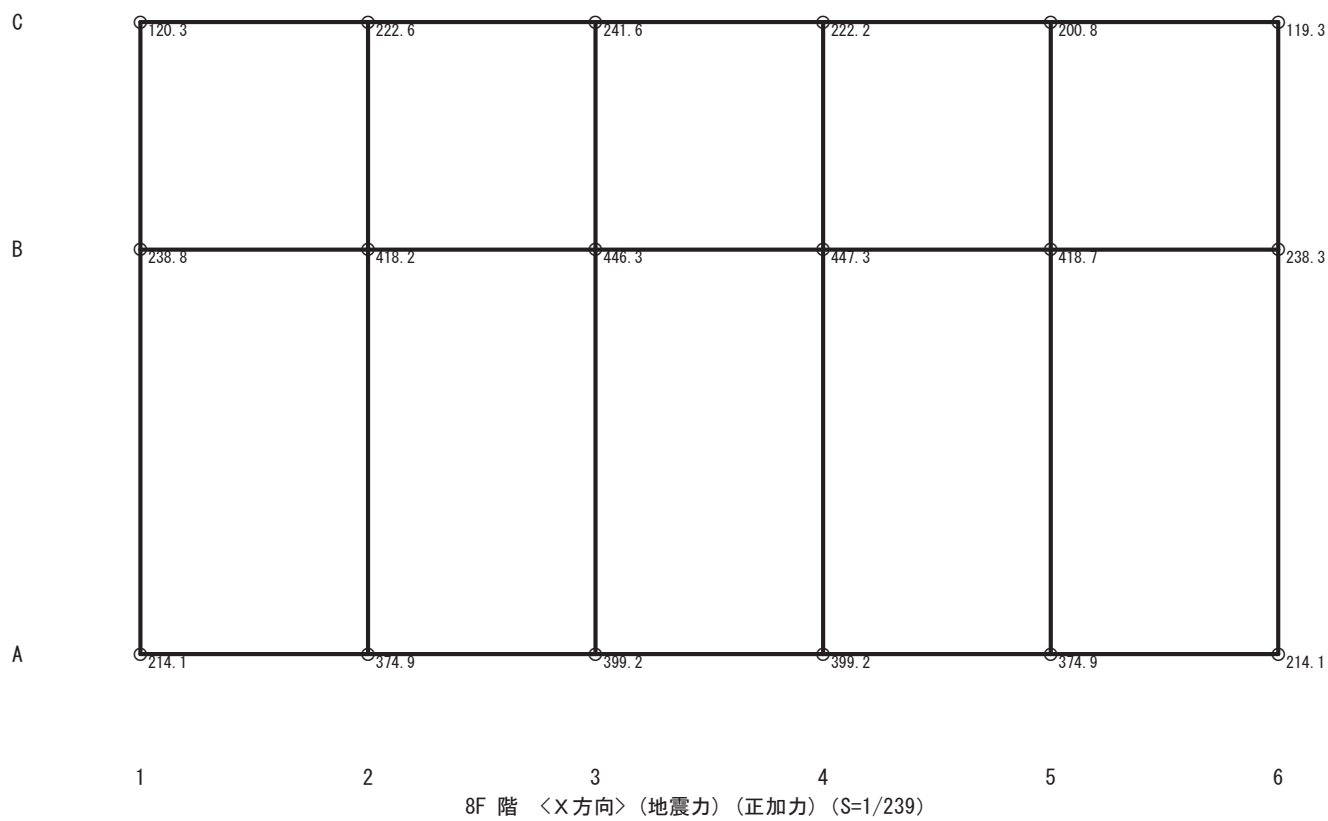


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1126. 73	(21. 2)	1126. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2207. 71	(41. 6)	2207. 71	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1976. 42	(37. 2)	1976. 42	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5310. 86	(100. 0)	5310. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

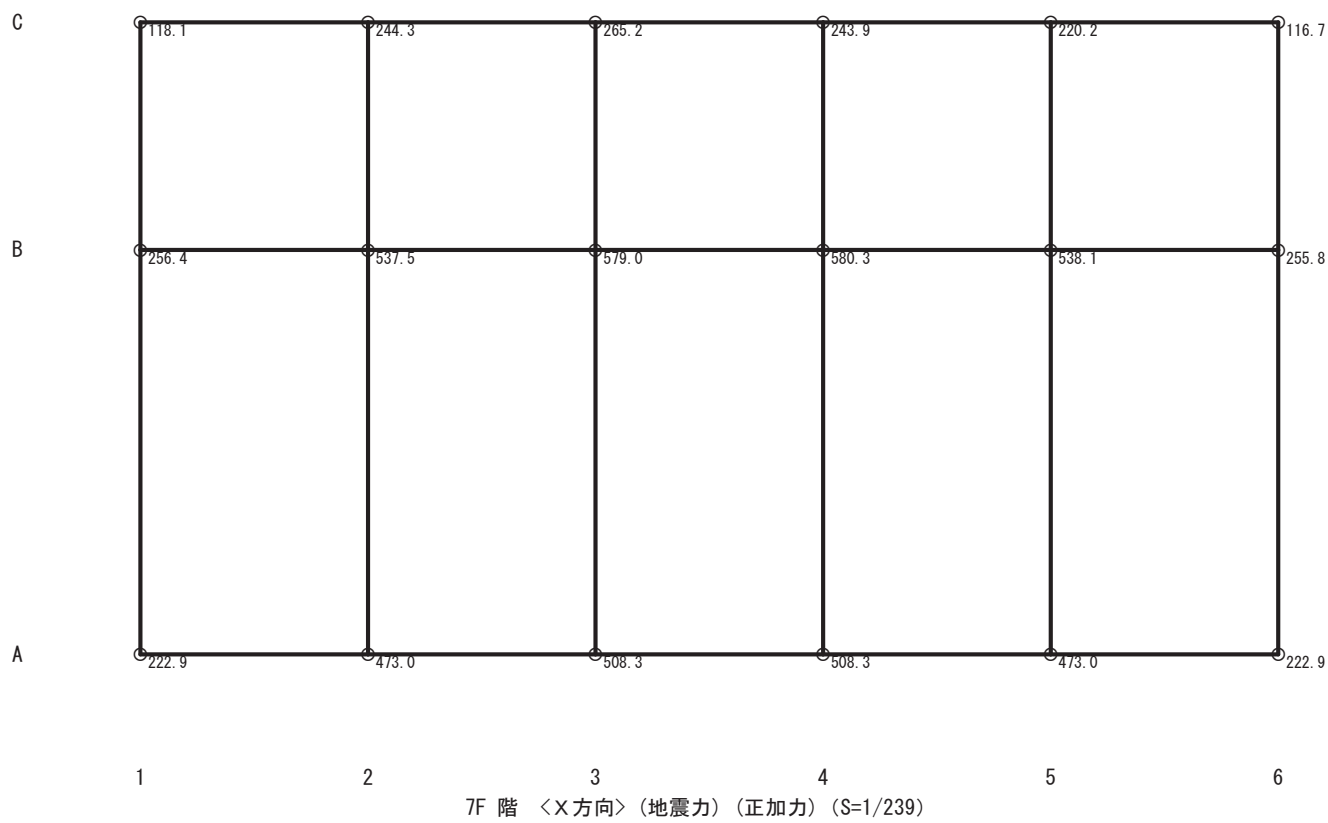


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1208. 46	(19. 0)	1208. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2747. 08	(43. 2)	2747. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2408. 40	(37. 8)	2408. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6363. 94	(100. 0)	6363. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

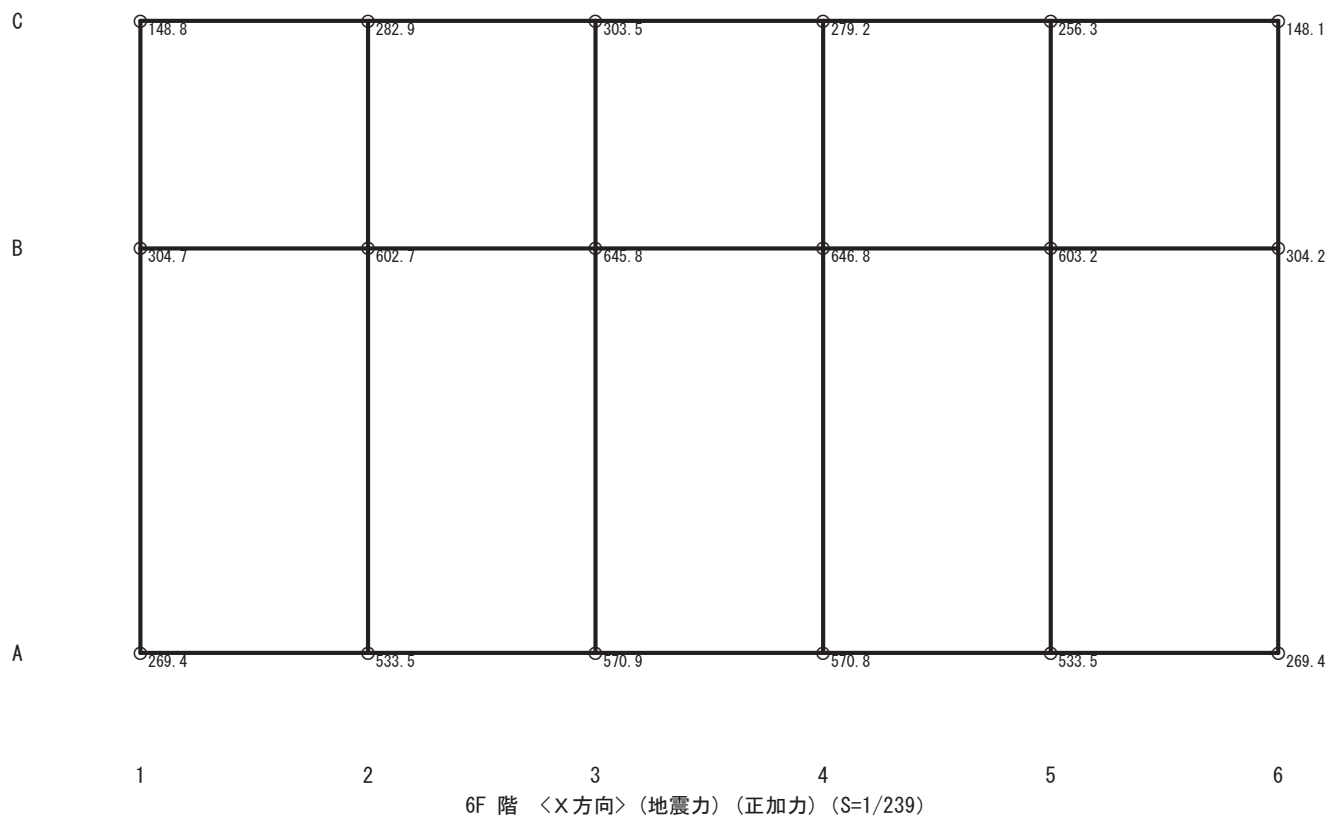


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1418.90	(19.5)	1418.90	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3107.44	(42.7)	3107.44	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2747.43	(37.8)	2747.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7273.76	(100.0)	7273.76	0.00	(100.0)	(0.0)

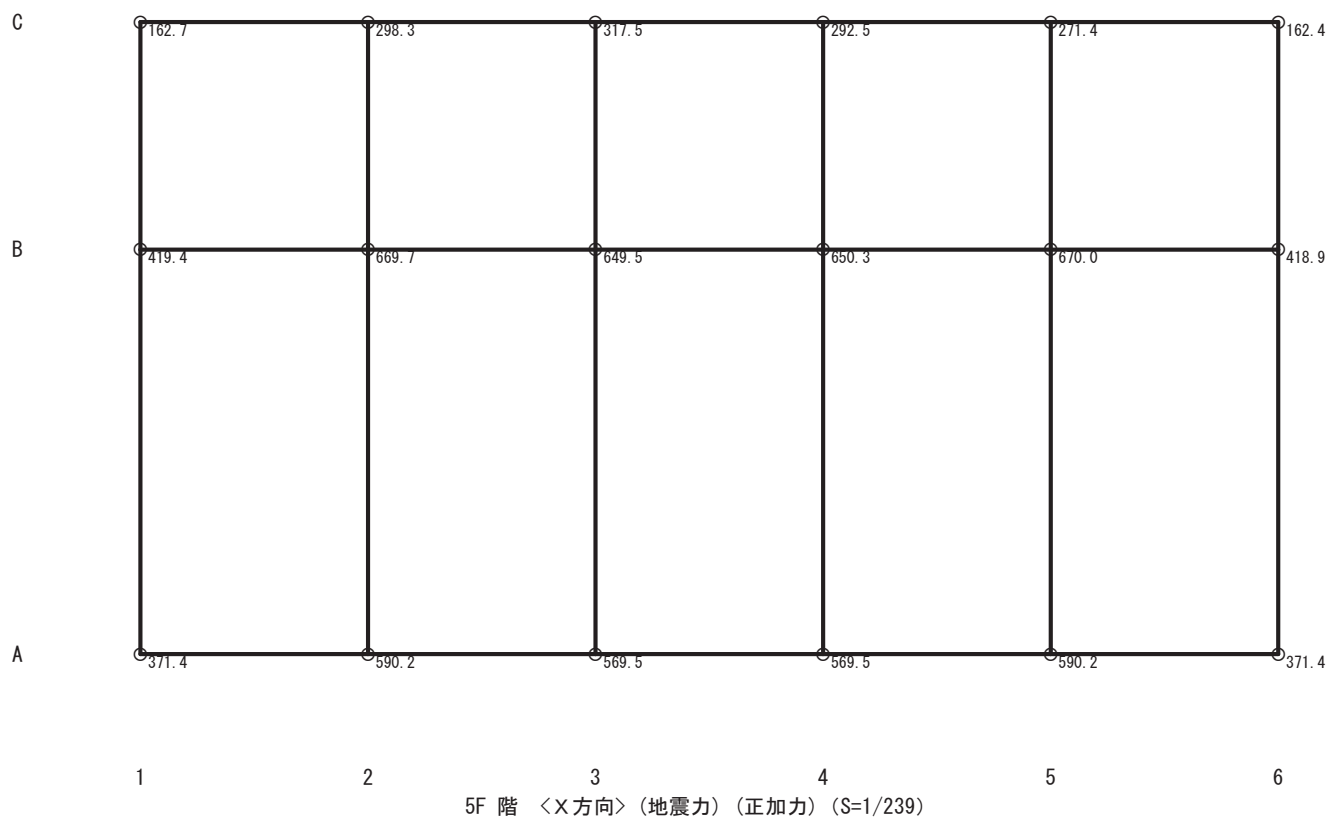


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1504. 77	(18. 7)	1504. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3477. 69	(43. 2)	3477. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3062. 26	(38. 1)	3062. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8044. 72	(100. 0)	8044. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

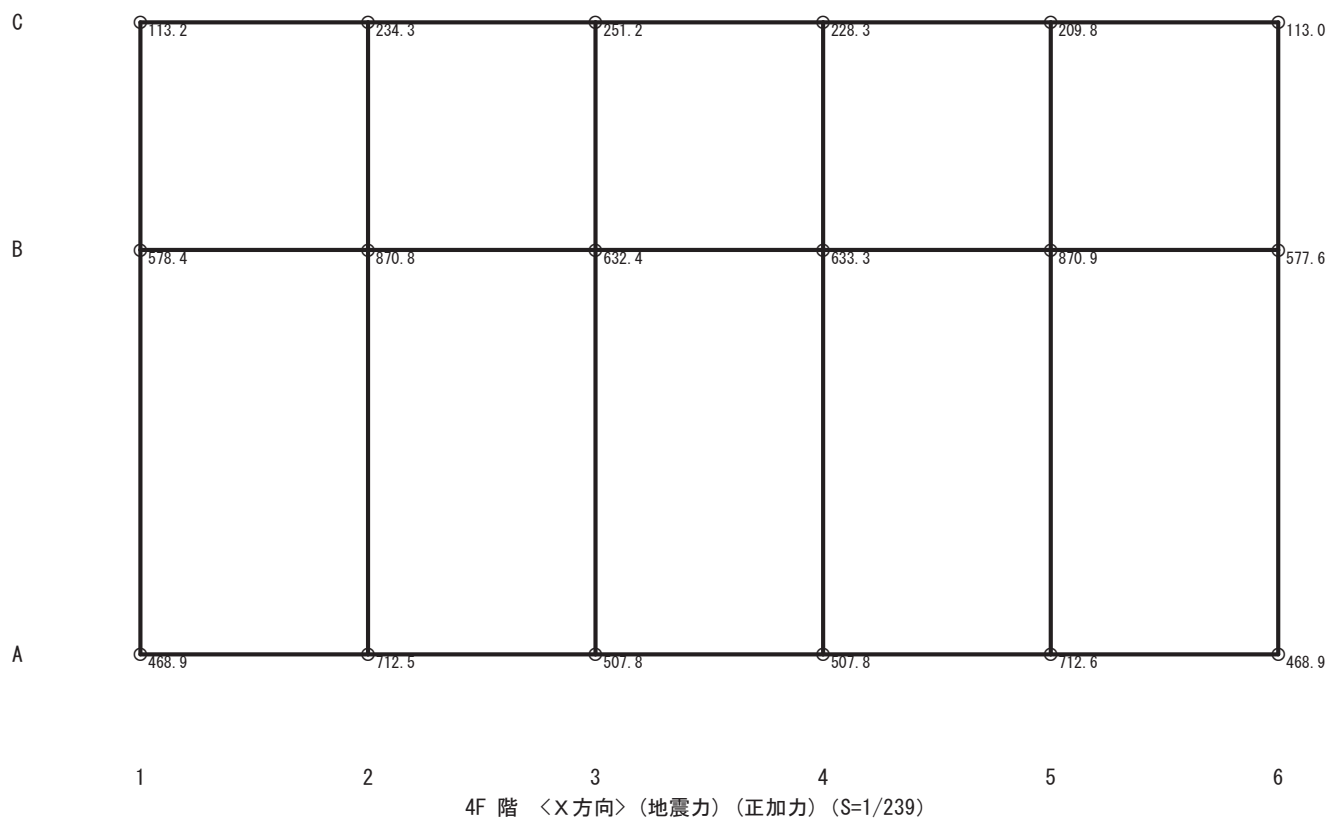


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1149. 78	(13. 2)	1149. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4163. 40	(47. 9)	4163. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3378. 54	(38. 9)	3378. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8691. 72	(100. 0)	8691. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

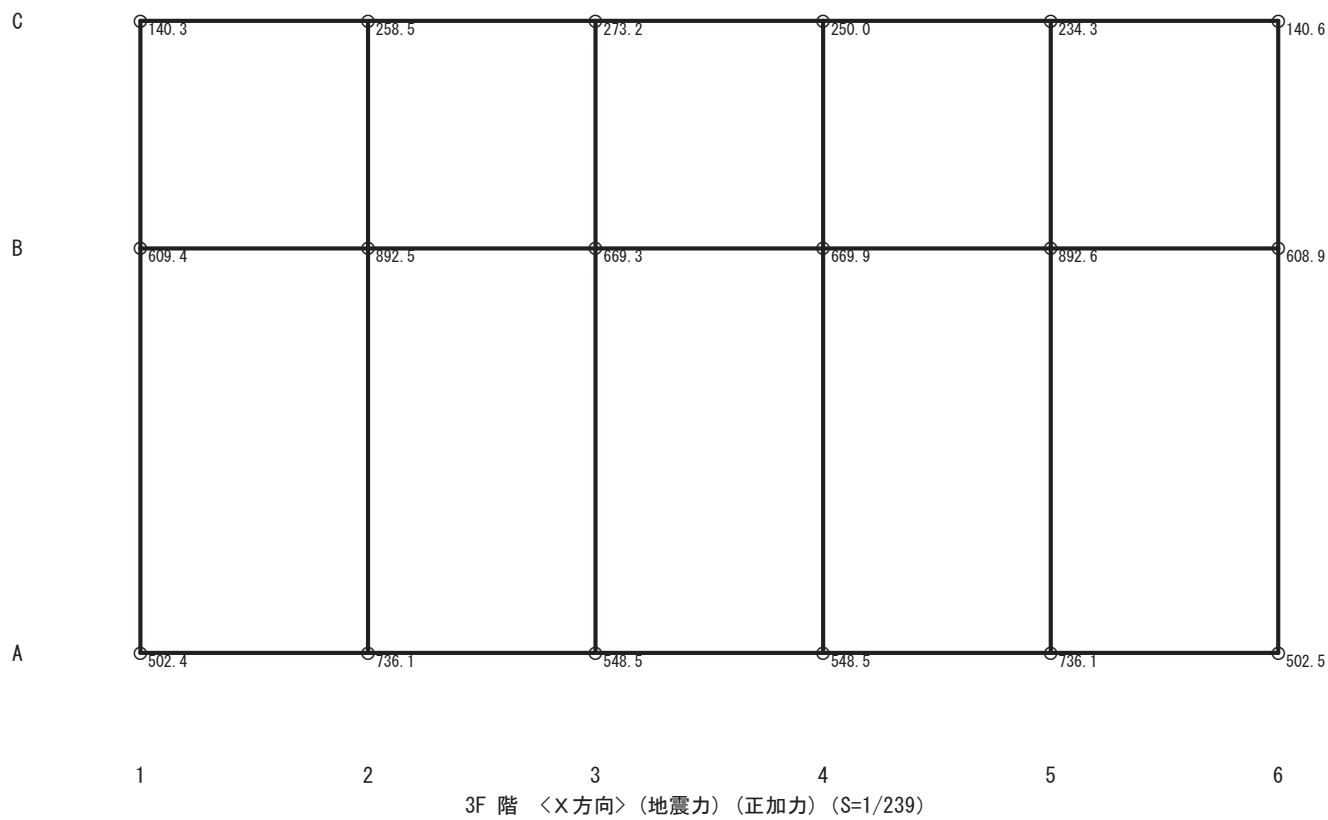

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1297.05	(14.1)	1297.05	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4342.46	(47.1)	4342.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3574.14	(38.8)	3574.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9213.65	(100.0)	9213.65	0.00	(100.0)	(0.0)

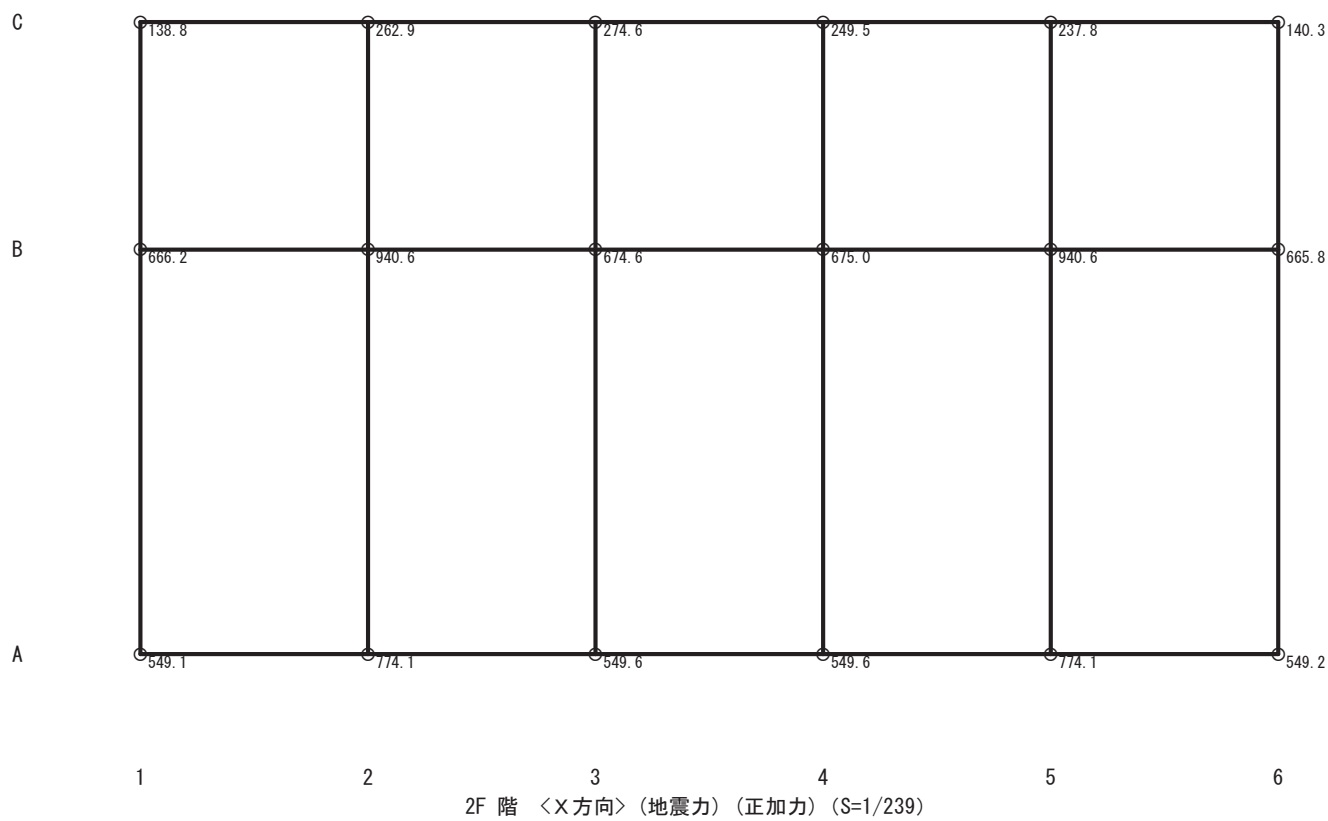

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1303. 86	(13. 6)	1303. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4562. 80	(47. 5)	4562. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3745. 69	(39. 0)	3745. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9612. 35	(100. 0)	9612. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

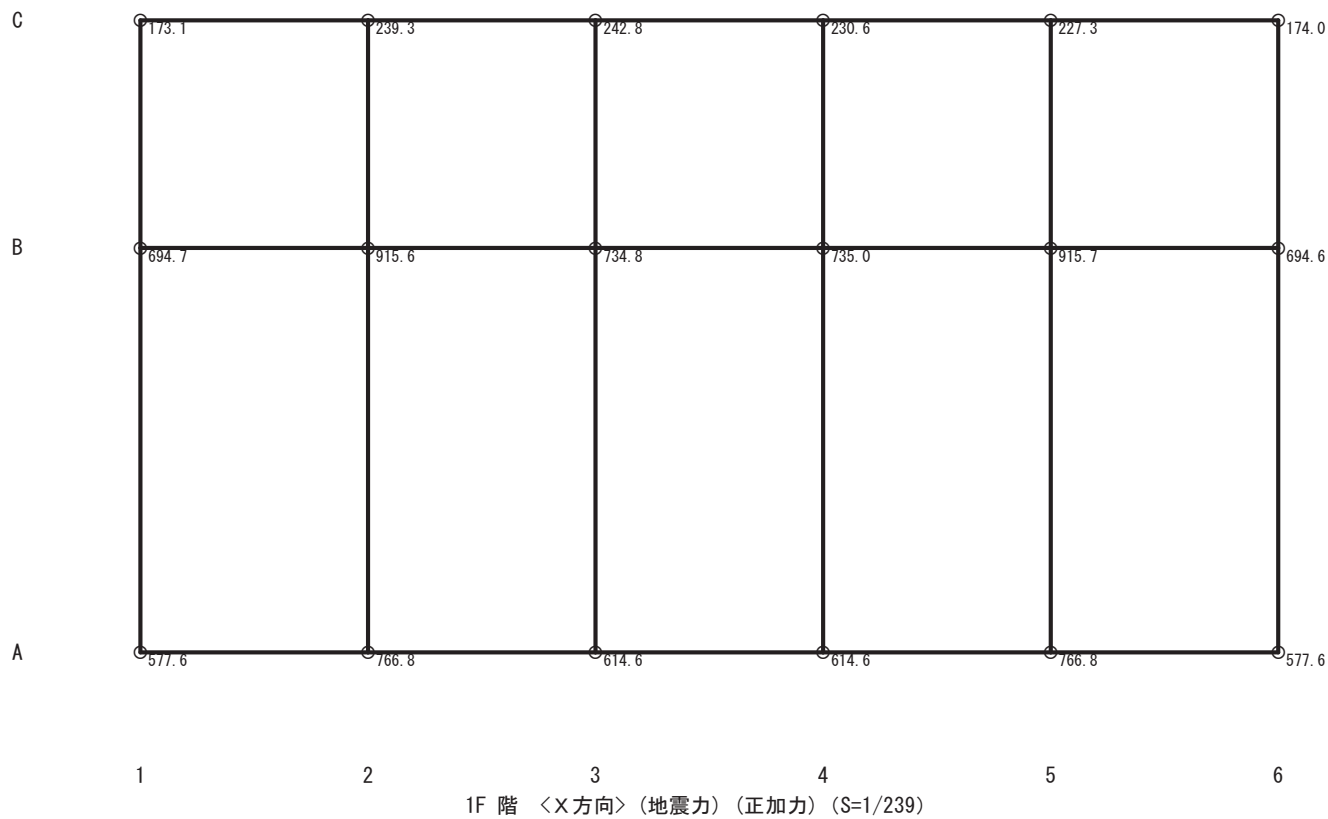

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1287. 15	(13. 0)	1287. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4690. 46	(47. 4)	4690. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3918. 12	(39. 6)	3918. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9895. 73	(100. 0)	9895. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2690. 87	2690. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2690. 87	0. 00	2690. 87
9F	4117. 60	4117. 60	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4117. 60	0. 00	4117. 60
8F	5310. 86	5310. 86	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5310. 86	0. 00	5310. 86
7F	6363. 94	6363. 94	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6363. 94	0. 00	6363. 94
6F	7273. 76	7273. 76	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7273. 76	0. 00	7273. 76
5F	8044. 72	8044. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8044. 72	0. 00	8044. 72
4F	8691. 72	8691. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8691. 72	0. 00	8691. 72
3F	9213. 65	9213. 65	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9213. 65	0. 00	9213. 65
2F	9612. 35	9612. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9612. 35	0. 00	9612. 35
1F	9895. 73	9895. 73	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9895. 73	0. 00	9895. 73

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0. 8330	400. 0	1/480
9F	C	1	1. 2594	400. 0	1/317
8F	C	1	1. 5332	400. 0	1/260
7F	C	1	1. 4476	400. 0	1/276
6F	C	1	1. 6127	400. 0	1/248
5F	C	1	1. 6551	400. 0	1/241


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	C	1	1. 4111	400. 0	1/283
3F	C	1	1. 4524	400. 0	1/275
2F	C	1	1. 4273	400. 0	1/280
1F	C	1	0. 9831	400. 0	1/406

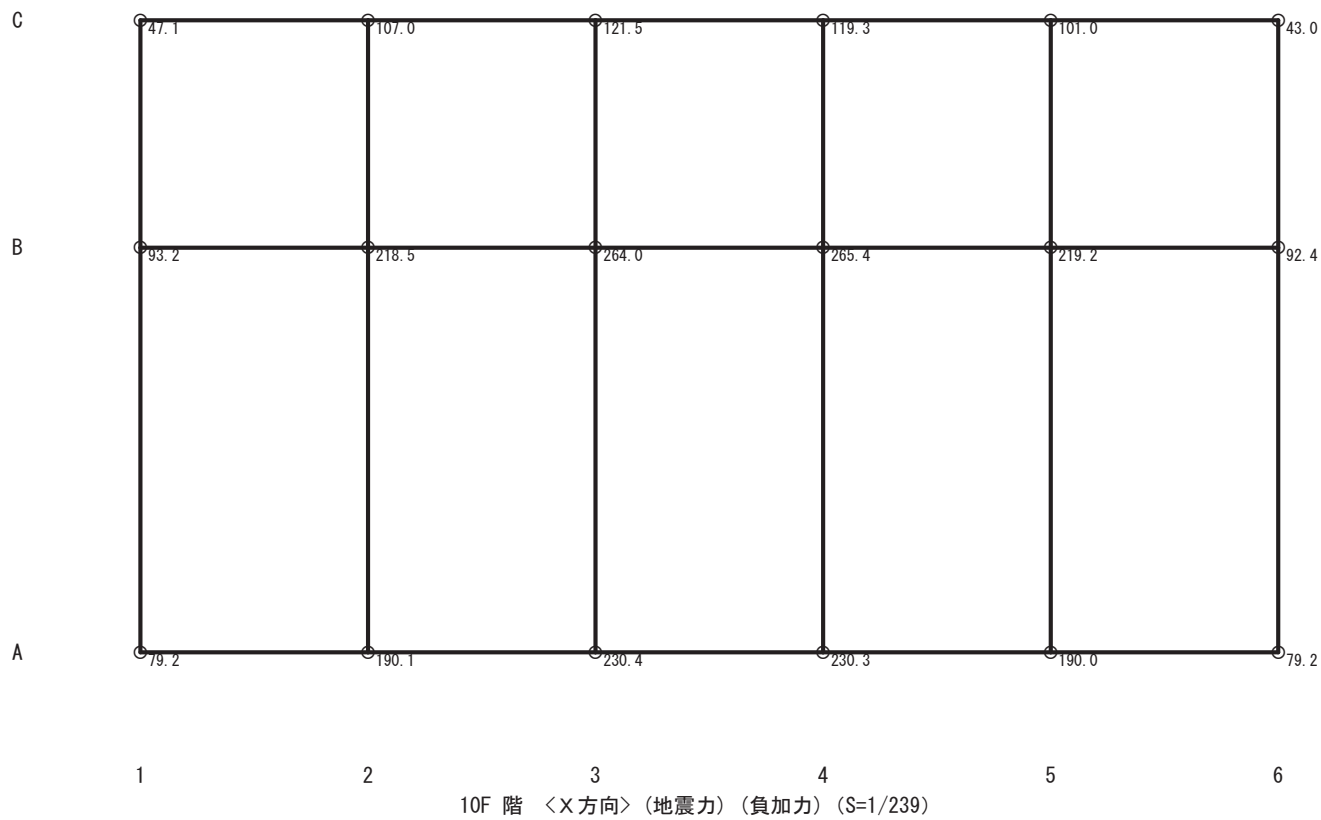


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	538. 93	(20. 0)	538. 93	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1152. 69	(42. 8)	1152. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	999. 25	(37. 1)	999. 25	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2690. 87	(100. 0)	2690. 87	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

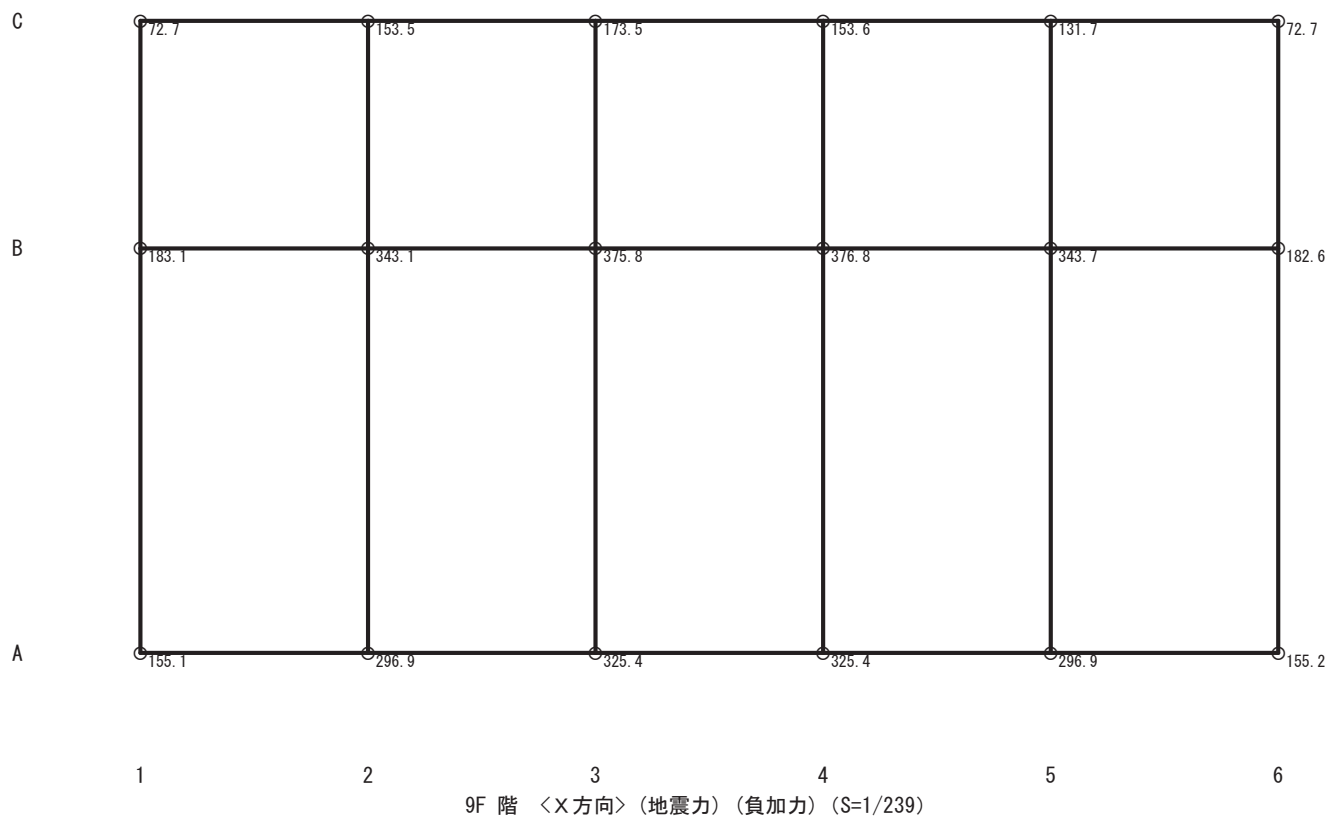


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	757.70	(18.4)	757.70	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1805.06	(43.8)	1805.06	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1554.84	(37.8)	1554.84	0.00	(100.0)	(0.0)
合計	4117.60	(100.0)	4117.60	0.00	(100.0)	(0.0)

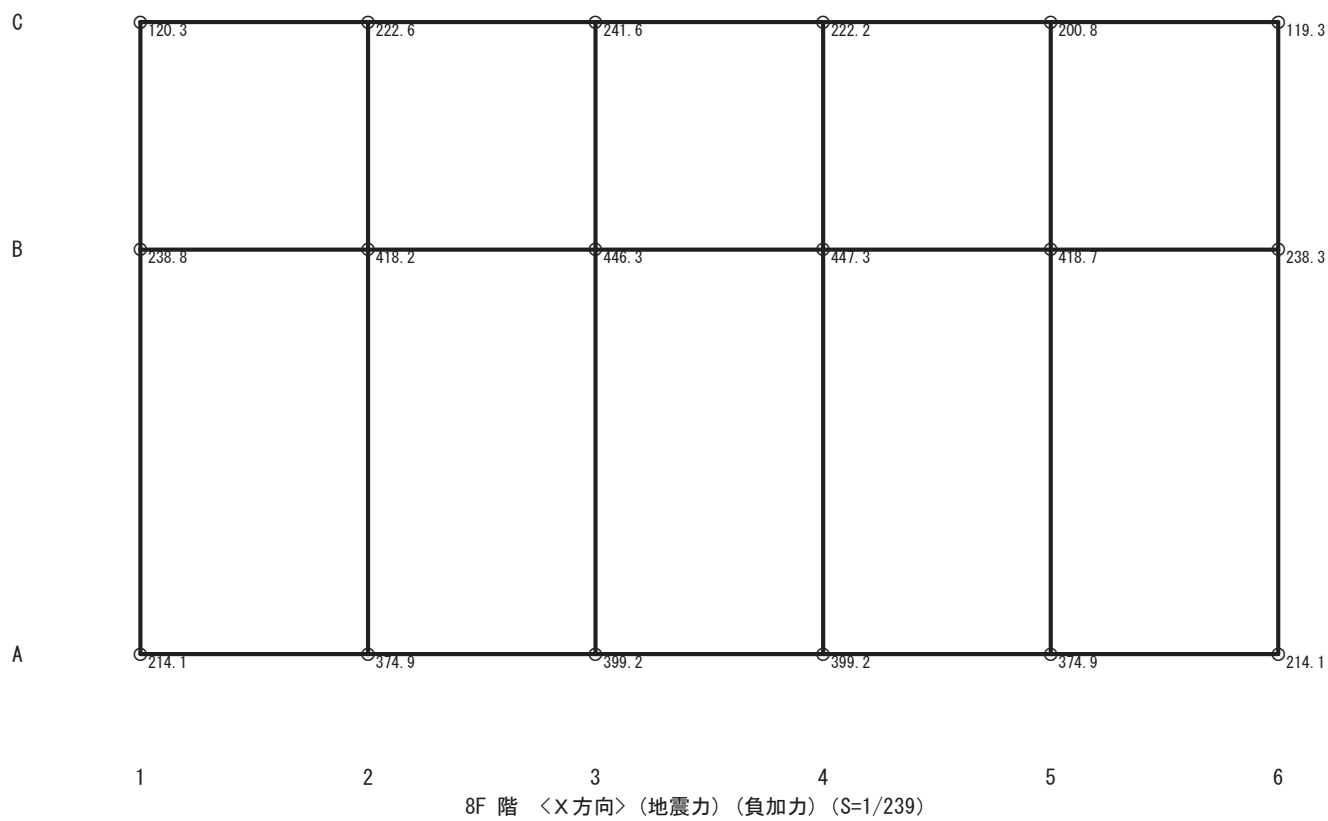


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1126. 73	(21. 2)	1126. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2207. 71	(41. 6)	2207. 71	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1976. 42	(37. 2)	1976. 42	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5310. 86	(100. 0)	5310. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

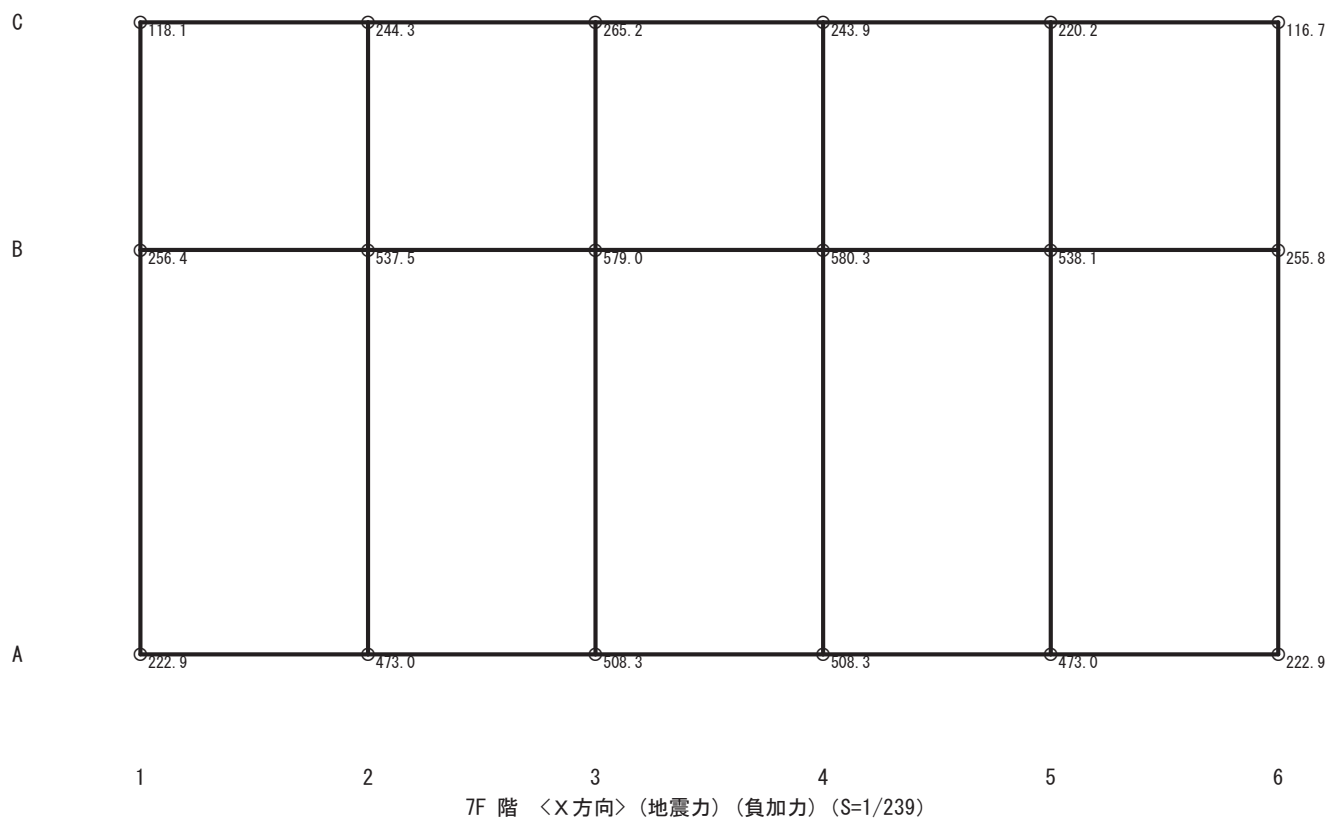


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1208. 46	(19. 0)	1208. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2747. 08	(43. 2)	2747. 08	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2408. 40	(37. 8)	2408. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6363. 94	(100. 0)	6363. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

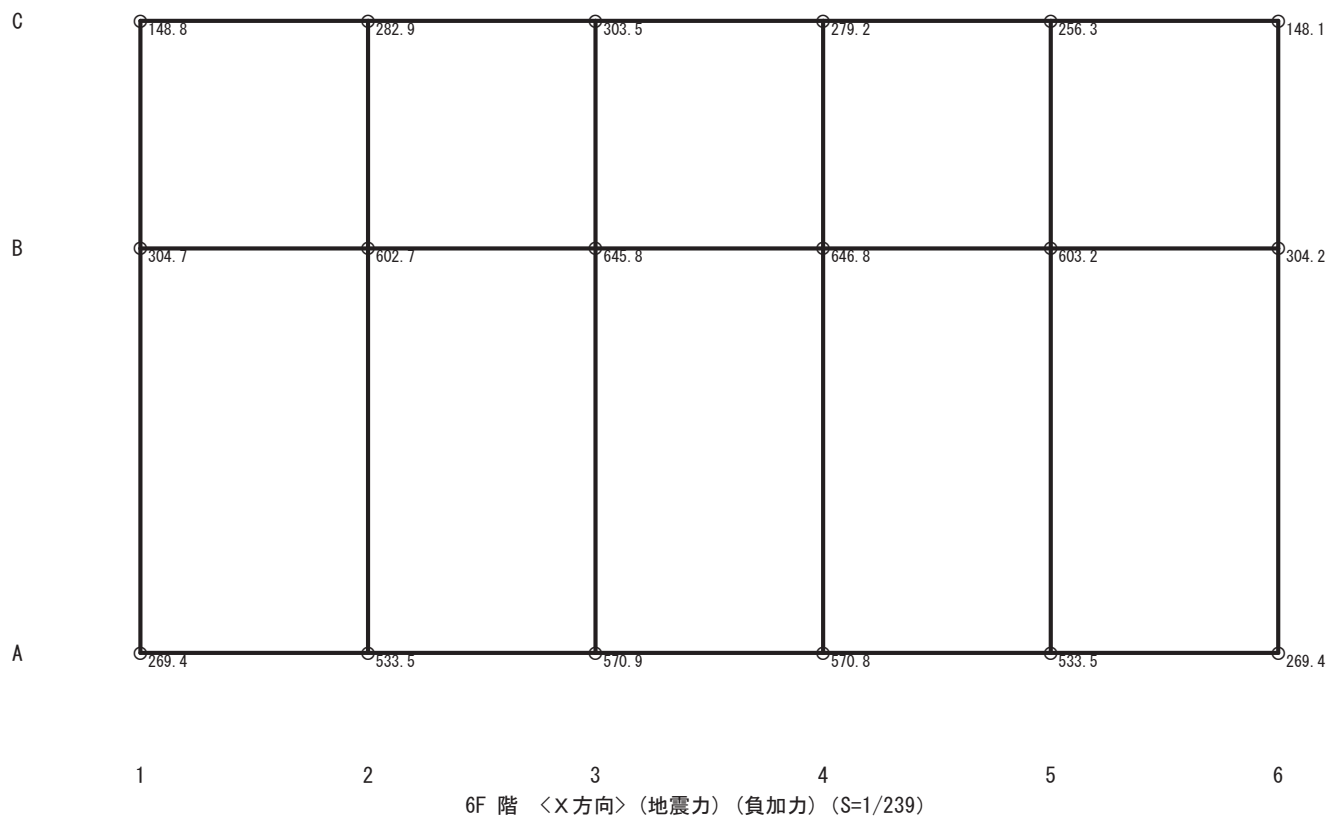


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1418.90	(19.5)	1418.90	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3107.44	(42.7)	3107.44	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2747.43	(37.8)	2747.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7273.76	(100.0)	7273.76	0.00	(100.0)	(0.0)

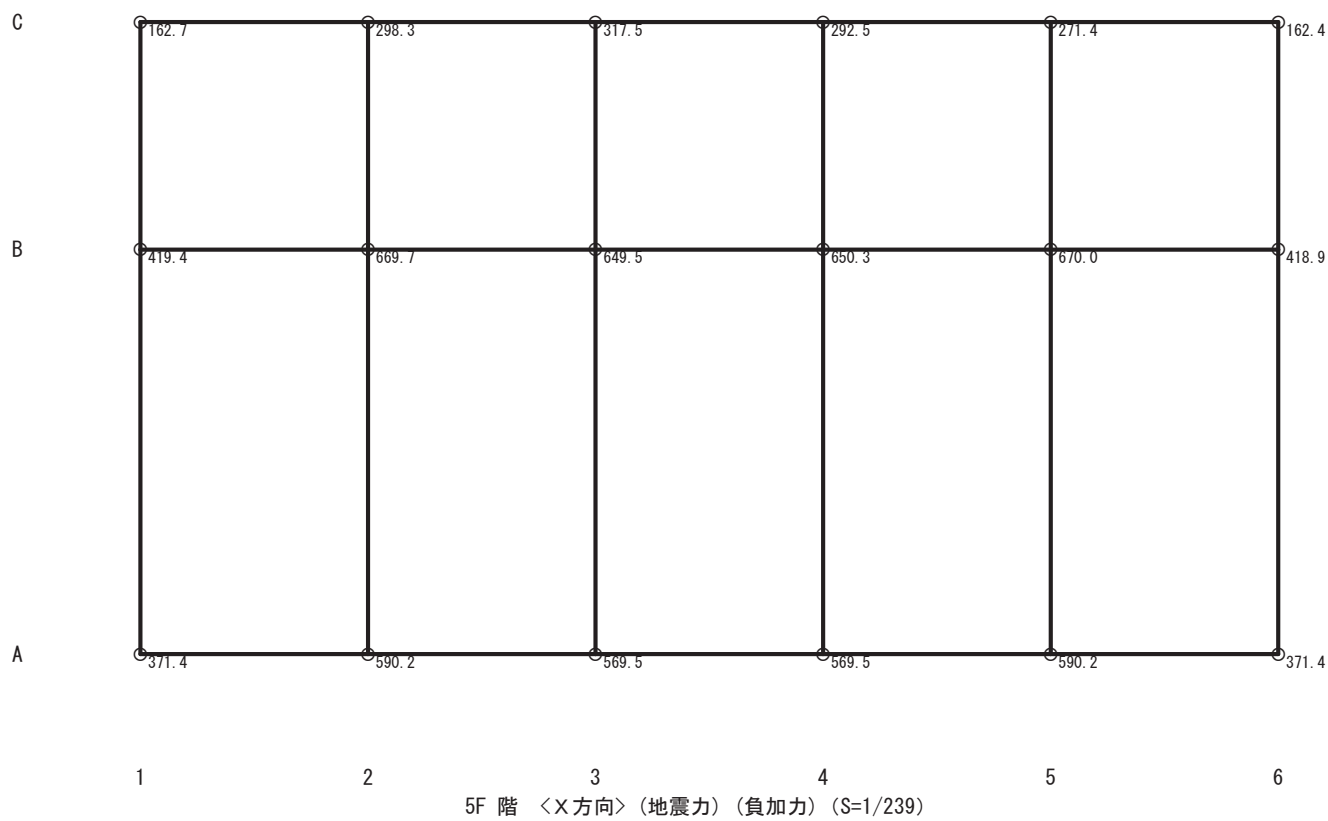


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1504. 77	(18. 7)	1504. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3477. 69	(43. 2)	3477. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3062. 26	(38. 1)	3062. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8044. 72	(100. 0)	8044. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

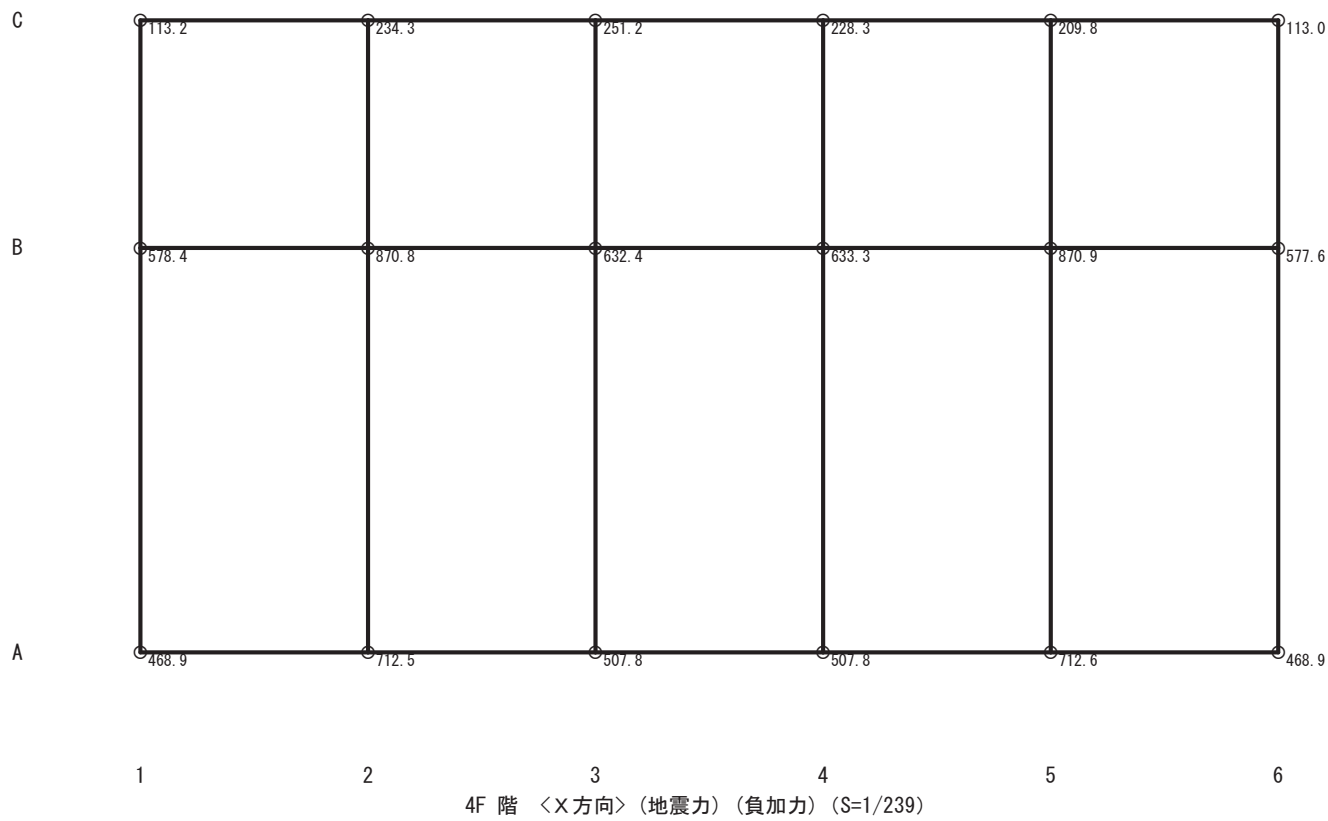


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1149. 78	(13. 2)	1149. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4163. 40	(47. 9)	4163. 40	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3378. 54	(38. 9)	3378. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8691. 72	(100. 0)	8691. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

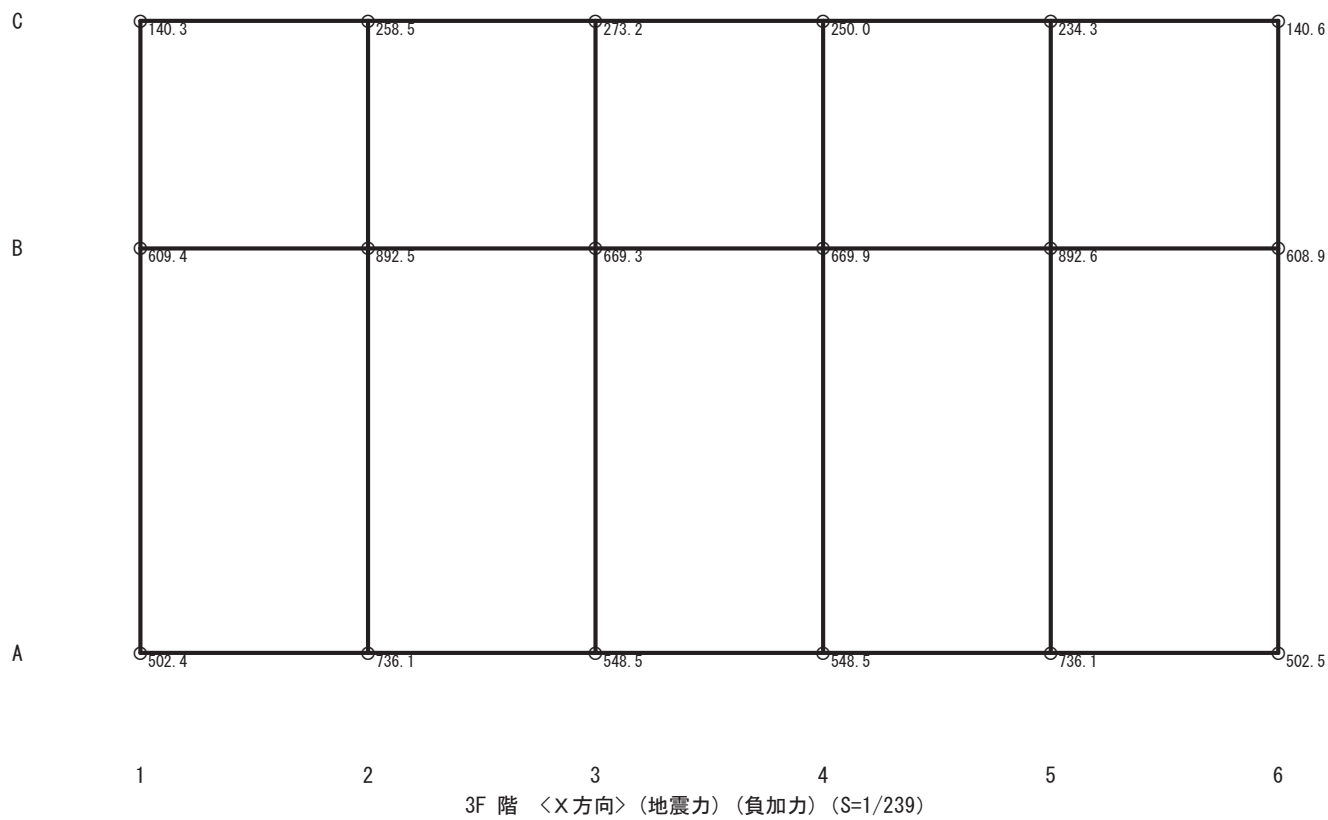

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1297.05	(14.1)	1297.05	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4342.46	(47.1)	4342.46	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3574.14	(38.8)	3574.14	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9213.65	(100.0)	9213.65	0.00	(100.0)	(0.0)

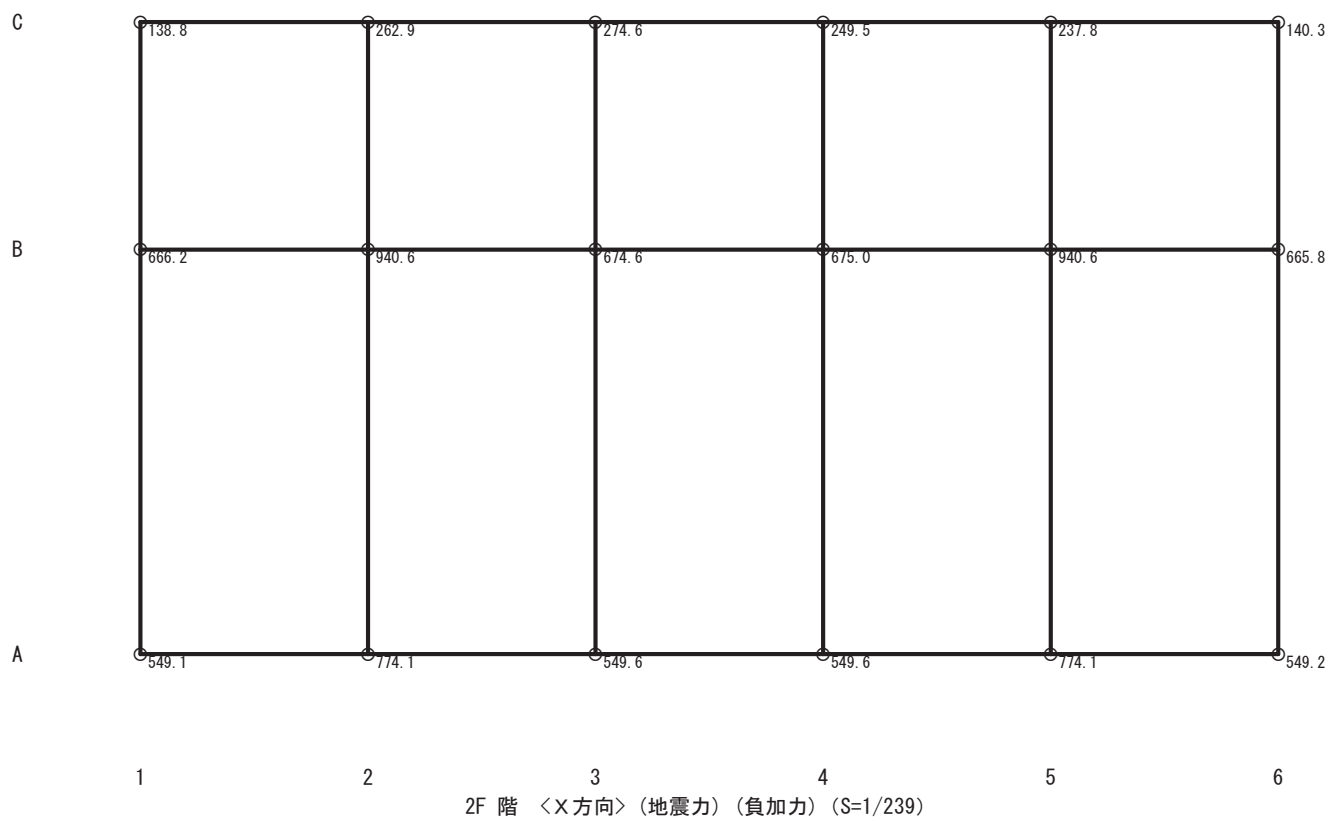

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1303. 86	(13. 6)	1303. 86	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4562. 80	(47. 5)	4562. 80	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3745. 69	(39. 0)	3745. 69	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9612. 35	(100. 0)	9612. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

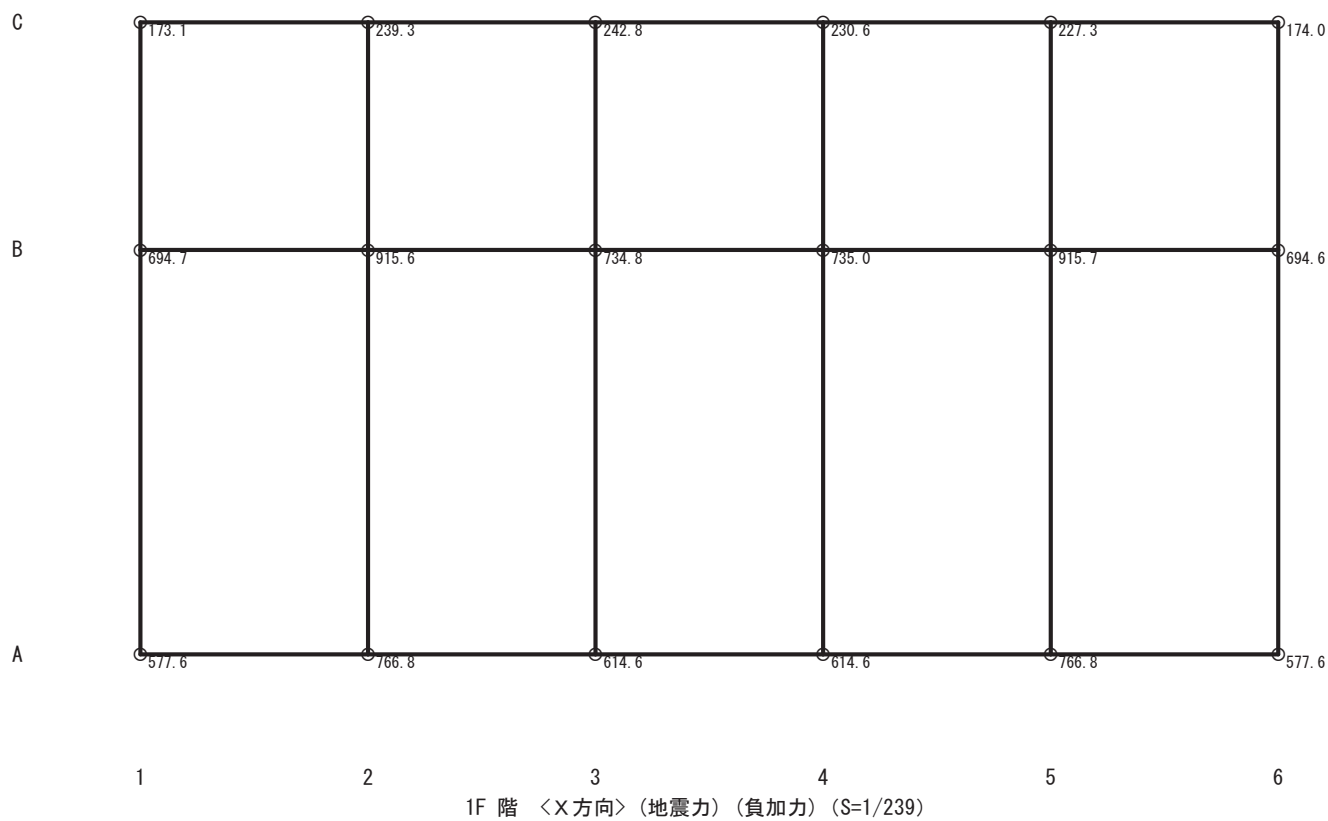

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1287. 15	(13. 0)	1287. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4690. 46	(47. 4)	4690. 46	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3918. 12	(39. 6)	3918. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9895. 73	(100. 0)	9895. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2690. 87	2690. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2690. 87	0. 00	2690. 87
9F	4117. 60	4117. 60	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4117. 60	0. 00	4117. 60
8F	5310. 86	5310. 86	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5310. 86	0. 00	5310. 86
7F	6363. 94	6363. 94	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6363. 94	0. 00	6363. 94
6F	7273. 76	7273. 76	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7273. 76	0. 00	7273. 76
5F	8044. 72	8044. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8044. 72	0. 00	8044. 72
4F	8691. 72	8691. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8691. 72	0. 00	8691. 72
3F	9213. 65	9213. 65	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9213. 65	0. 00	9213. 65
2F	9612. 35	9612. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9612. 35	0. 00	9612. 35
1F	9895. 73	9895. 73	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9895. 73	0. 00	9895. 73

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	C	1	0. 8330	400. 0	1/480
9F	C	1	1. 2594	400. 0	1/317
8F	C	1	1. 5332	400. 0	1/260
7F	C	1	1. 4476	400. 0	1/276
6F	C	1	1. 6127	400. 0	1/248
5F	C	1	1. 6551	400. 0	1/241


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	C	1	1. 4111	400. 0	1/283
3F	C	1	1. 4524	400. 0	1/275
2F	C	1	1. 4273	400. 0	1/280
1F	C	1	0. 9831	400. 0	1/406

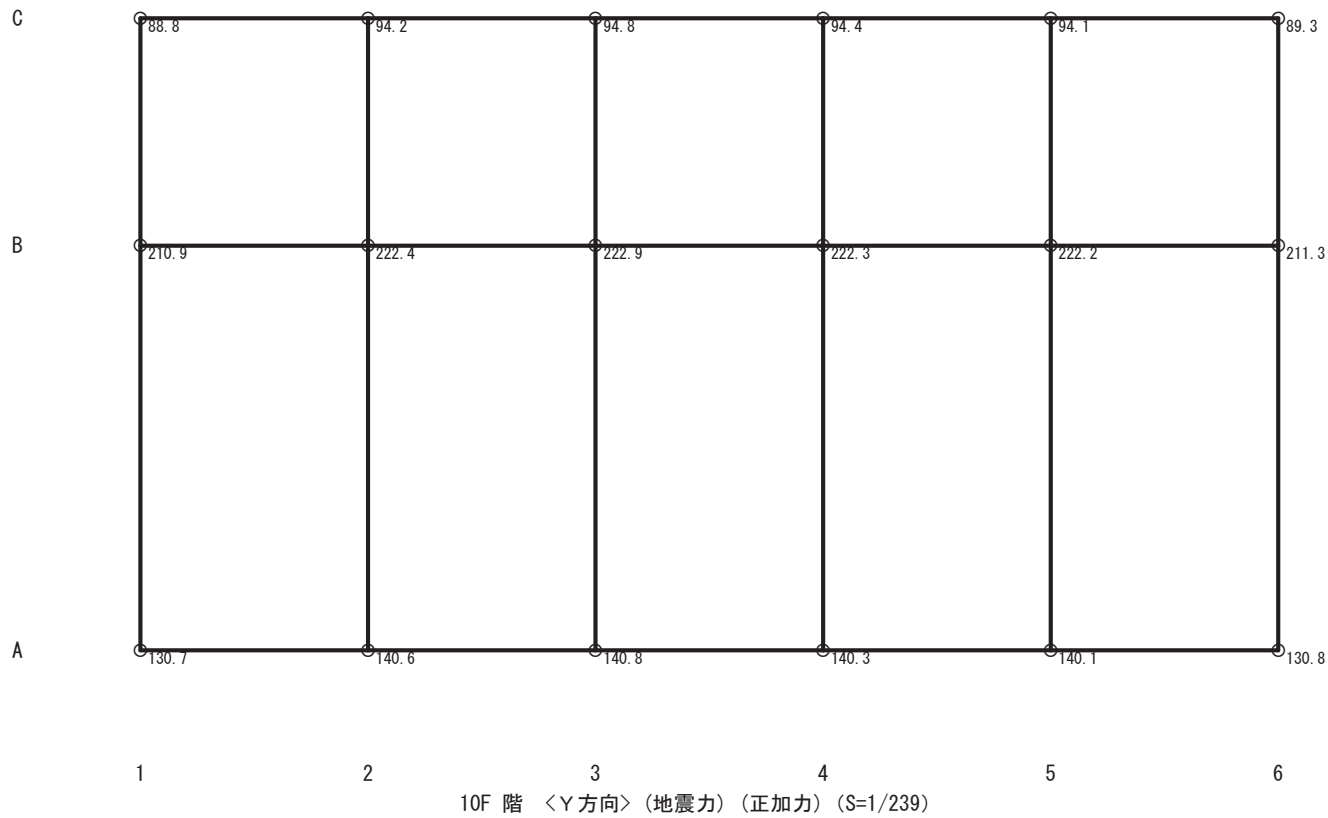


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	431. 37	(16. 0)	431. 37	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	456. 38	(17. 0)	456. 38	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	457. 05	(17. 0)	457. 05	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	458. 45	(17. 0)	458. 45	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	457. 17	(17. 0)	457. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	430. 44	(16. 0)	430. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2690. 87	(100. 0)	2690. 87	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

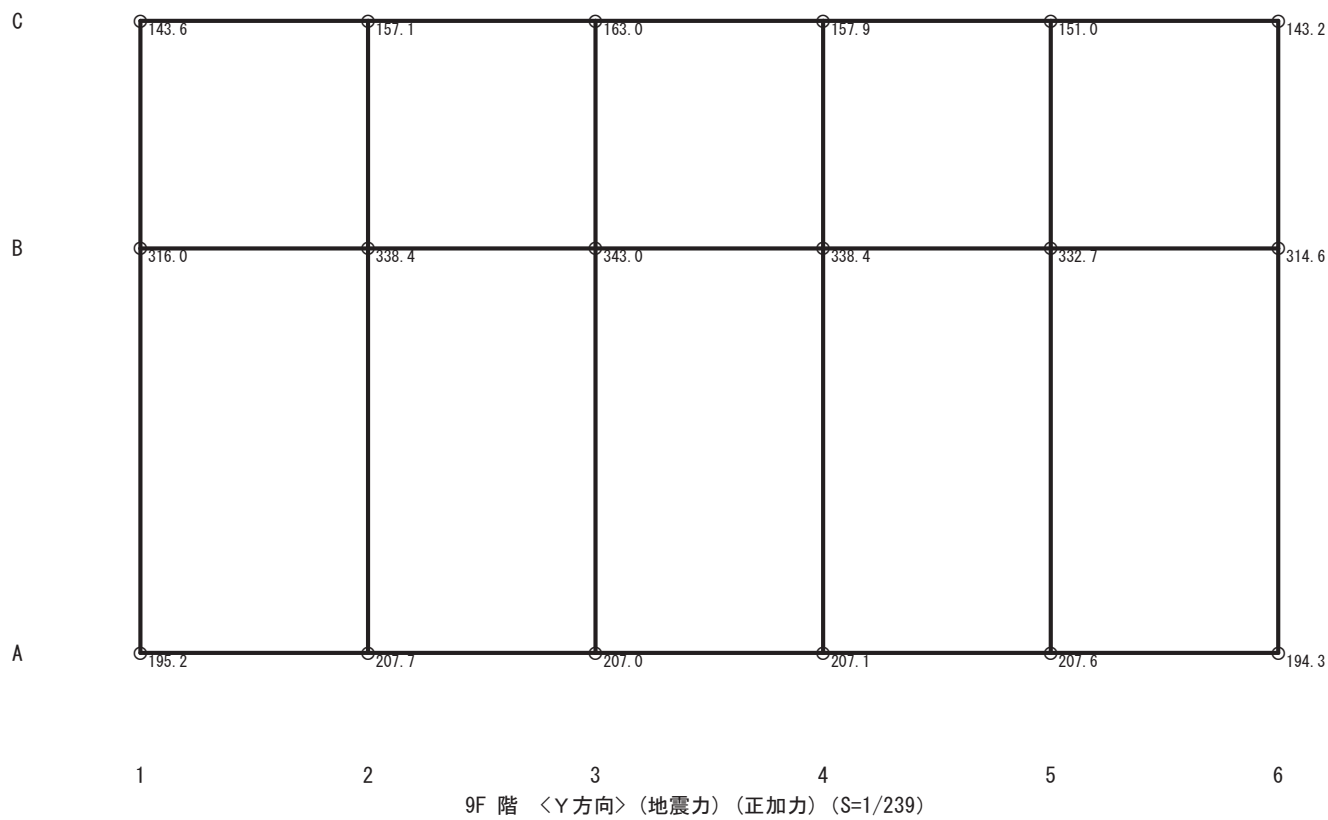


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	652.06	(15.8)	652.06	0.00	(100.0)	(0.0)
5	691.24	(16.8)	691.24	0.00	(100.0)	(0.0)
4	703.44	(17.1)	703.44	0.00	(100.0)	(0.0)
3	712.93	(17.3)	712.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	703.19	(17.1)	703.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	654.75	(15.9)	654.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4117.60	(100.0)	4117.60	0.00	(100.0)	(0.0)

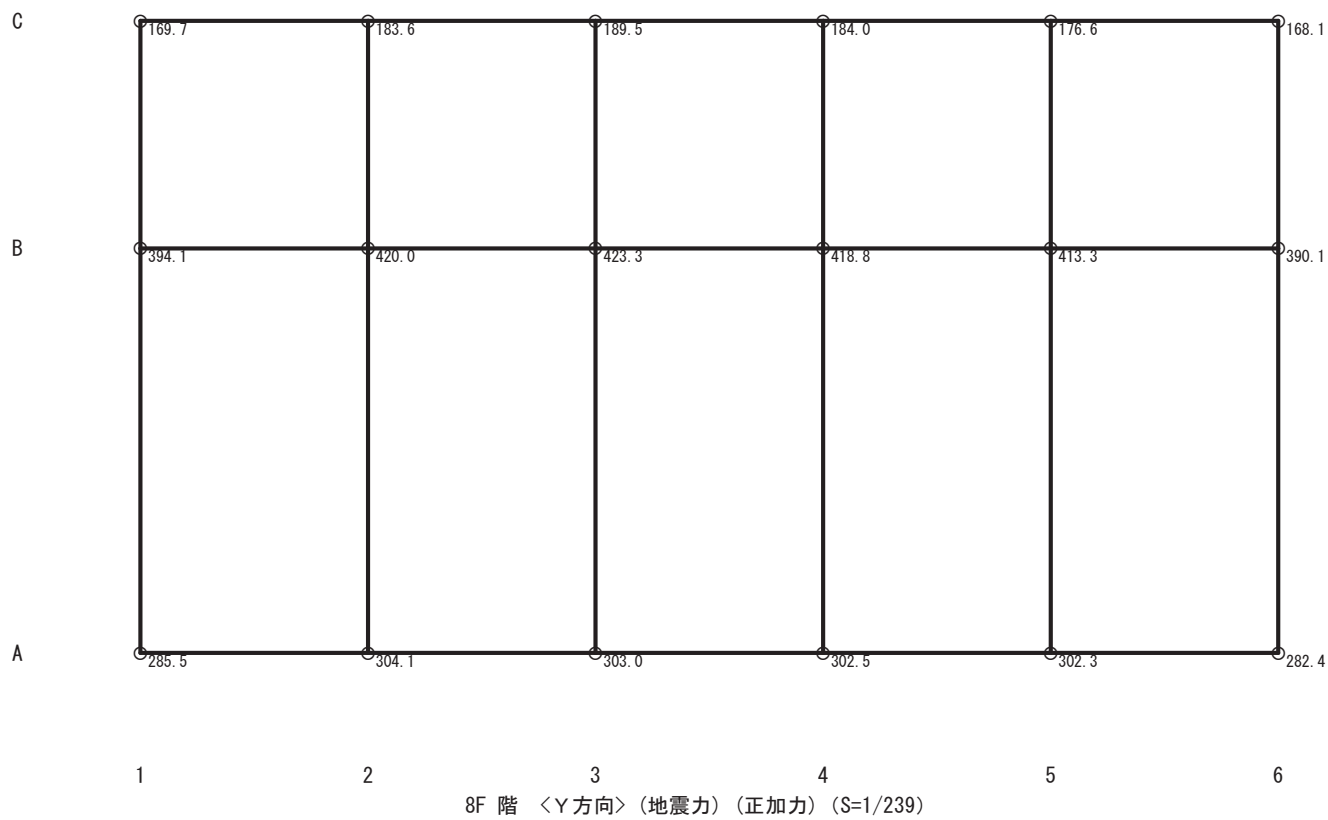


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	840.56	(15.8)	840.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	892.22	(16.8)	892.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	905.25	(17.0)	905.25	0.00	(100.0)	(0.0)
3	915.85	(17.2)	915.85	0.00	(100.0)	(0.0)
2	907.67	(17.1)	907.67	0.00	(100.0)	(0.0)
1	849.31	(16.0)	849.31	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5310.86	(100.0)	5310.86	0.00	(100.0)	(0.0)

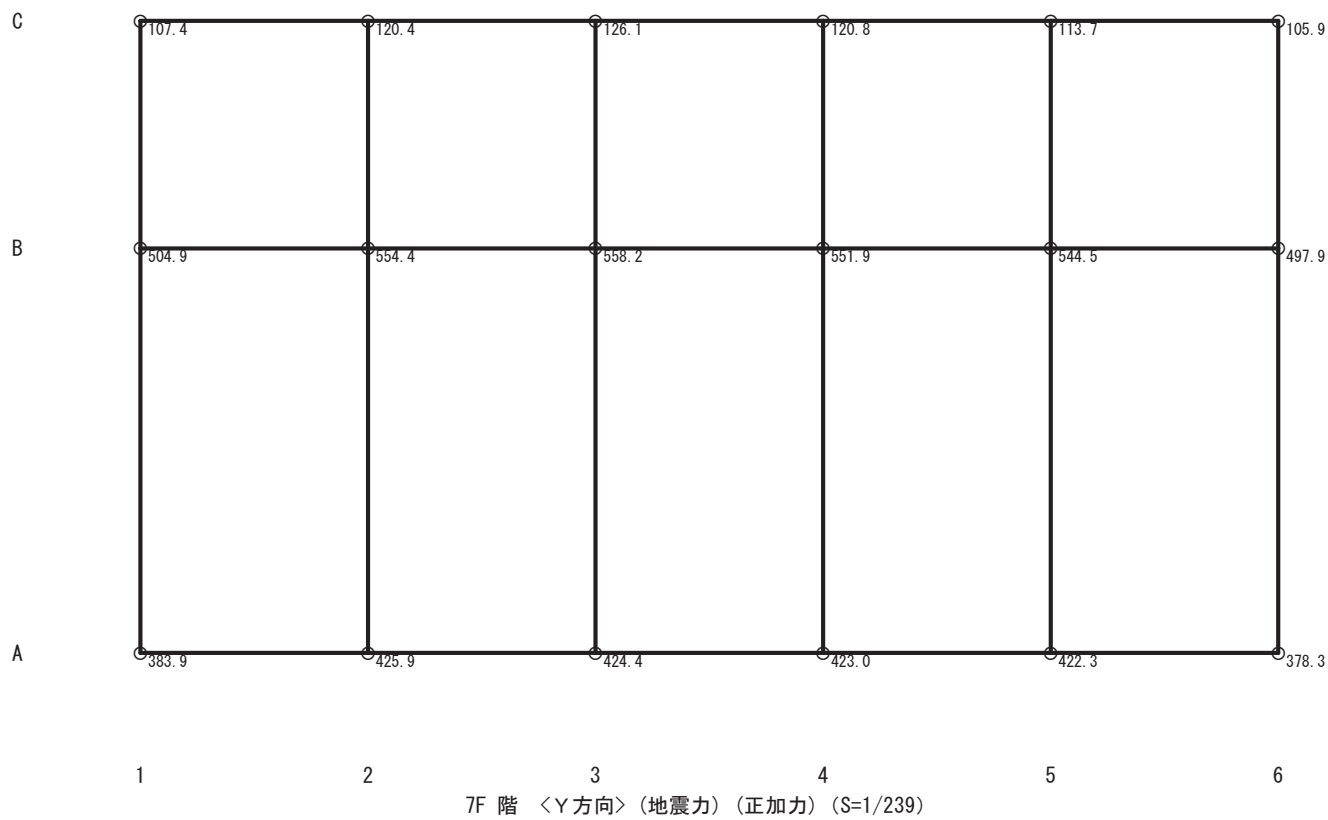


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	982. 19	(15. 4)	982. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1080. 53	(17. 0)	1080. 53	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1095. 64	(17. 2)	1095. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1108. 68	(17. 4)	1108. 68	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1100. 73	(17. 3)	1100. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	996. 17	(15. 7)	996. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6363. 94	(100. 0)	6363. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

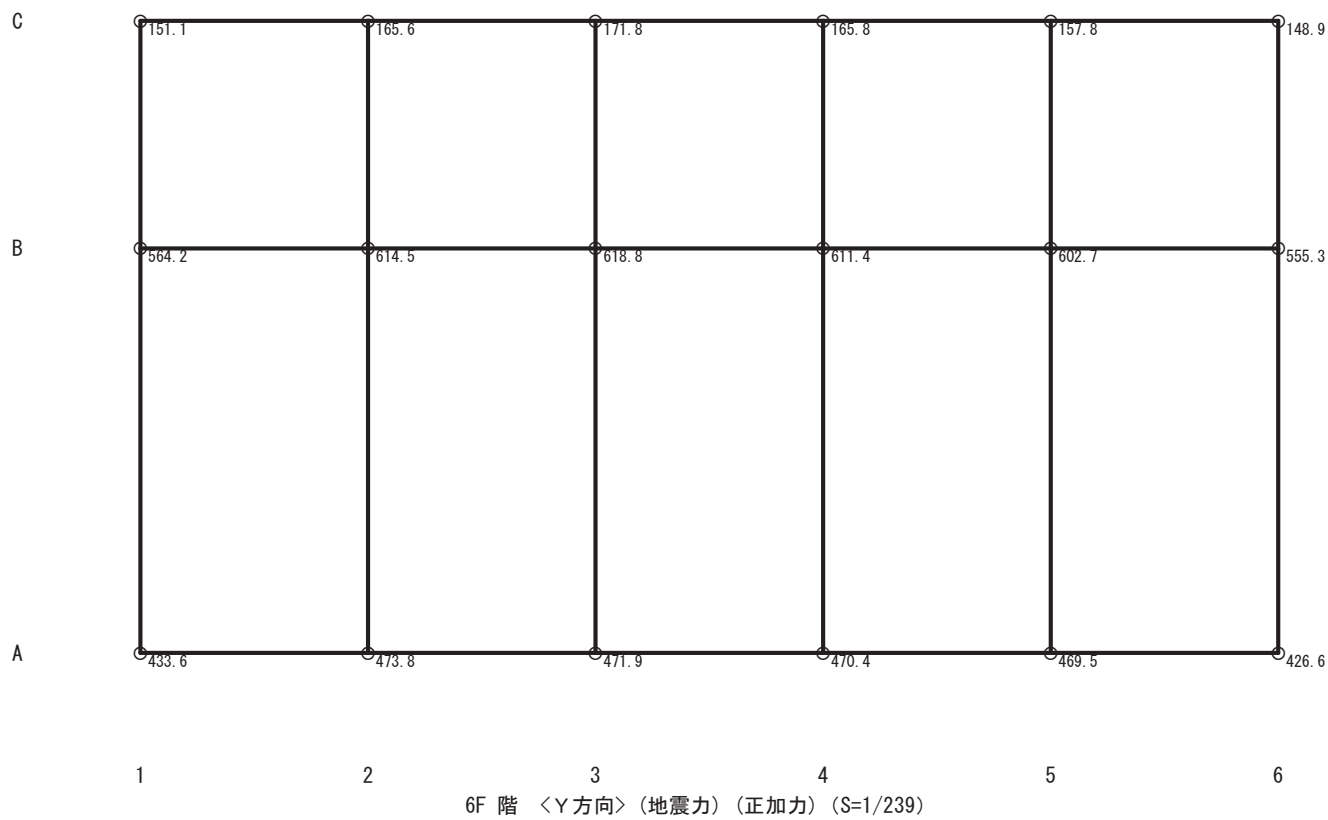


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1130.87	(15.5)	1130.87	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1230.02	(16.9)	1230.02	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1247.61	(17.2)	1247.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1262.48	(17.4)	1262.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1253.93	(17.2)	1253.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1148.85	(15.8)	1148.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7273.76	(100.0)	7273.76	0.00	(100.0)	(0.0)

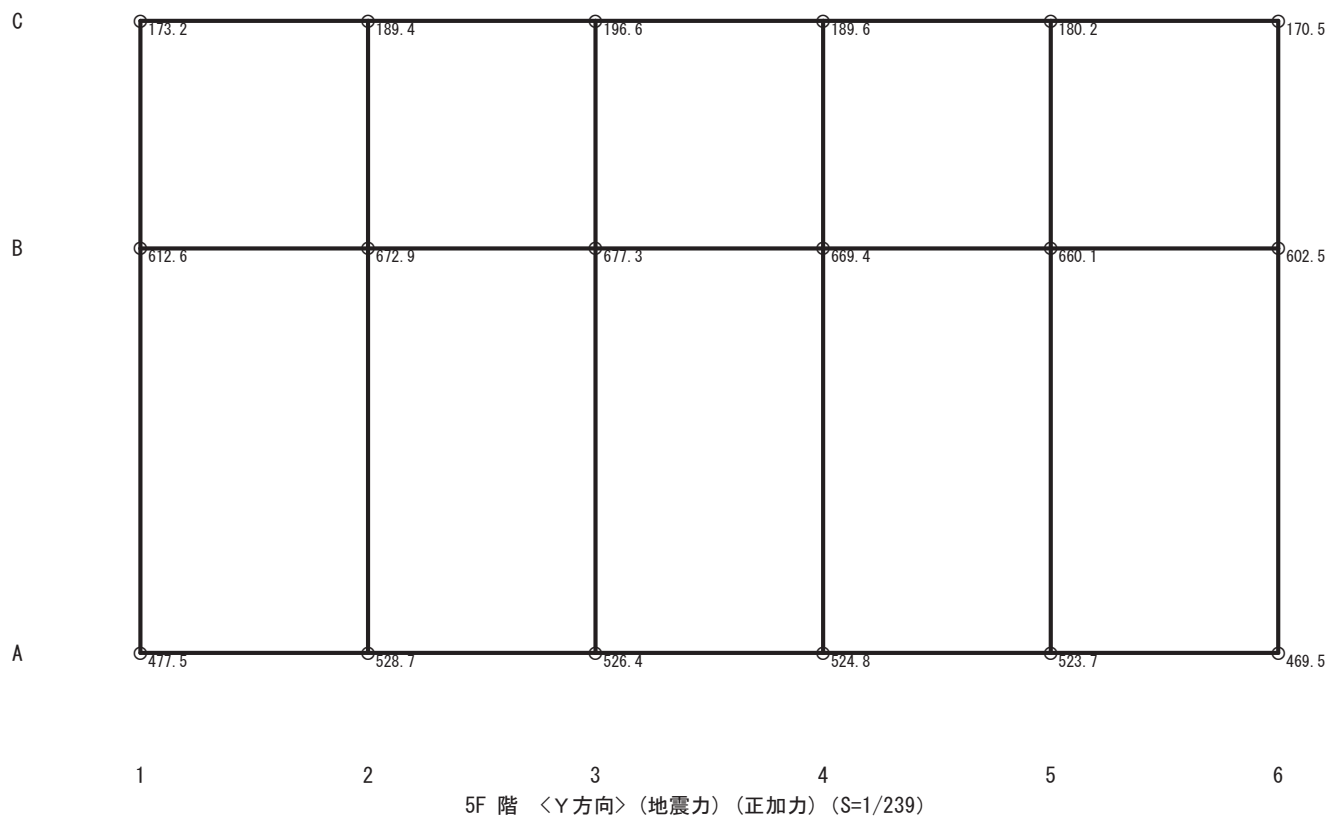


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1242.44	(15.4)	1242.44	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1363.88	(17.0)	1363.88	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1383.76	(17.2)	1383.76	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1400.35	(17.4)	1400.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1391.01	(17.3)	1391.01	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1263.28	(15.7)	1263.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8044.72	(100.0)	8044.72	0.00	(100.0)	(0.0)

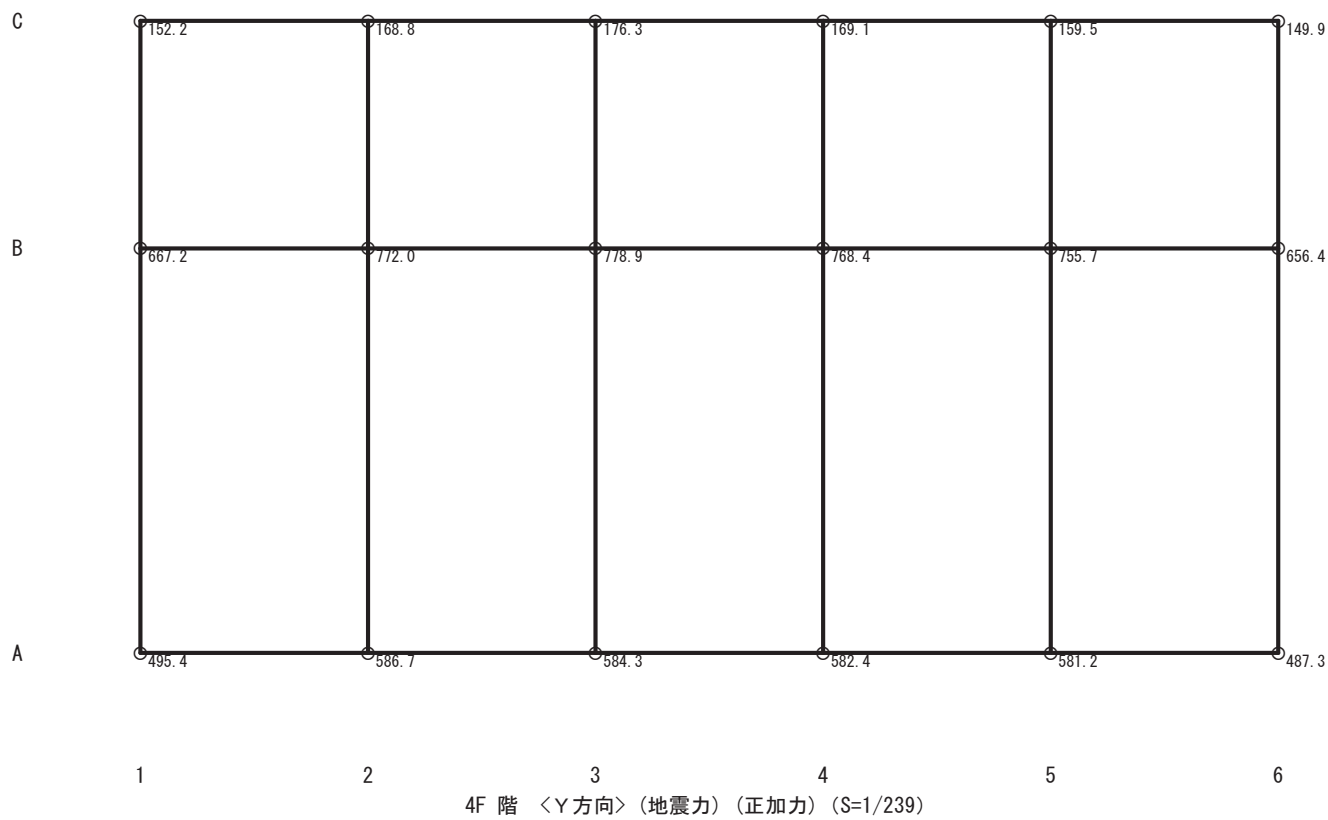


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1293.52	(14.9)	1293.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1496.45	(17.2)	1496.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1519.96	(17.5)	1519.96	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1539.48	(17.7)	1539.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1527.47	(17.6)	1527.47	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1314.85	(15.1)	1314.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8691.72	(100.0)	8691.72	0.00	(100.0)	(0.0)

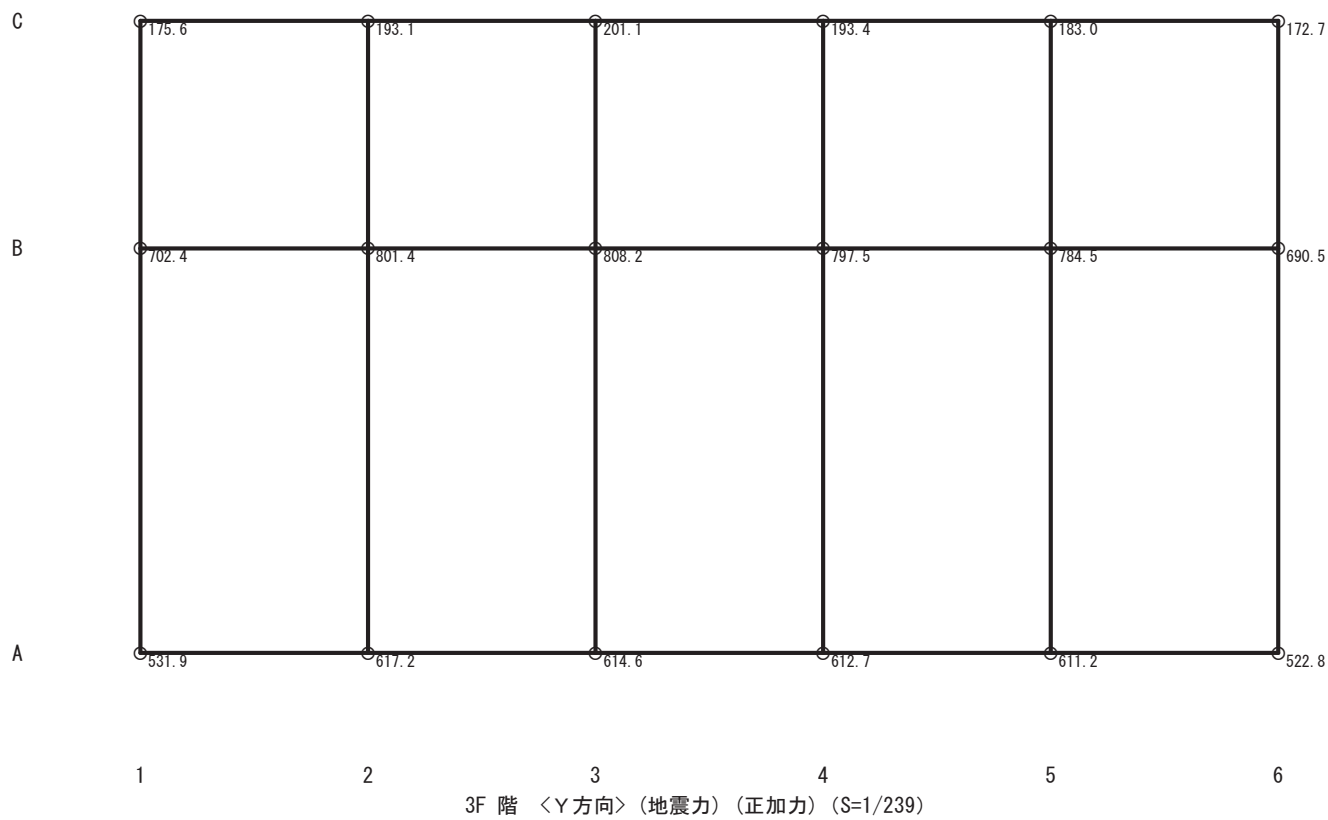

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1385.92	(15.0)	1385.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1578.70	(17.1)	1578.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1603.53	(17.4)	1603.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1623.89	(17.6)	1623.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1611.71	(17.5)	1611.71	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1409.90	(15.3)	1409.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9213.65	(100.0)	9213.65	0.00	(100.0)	(0.0)

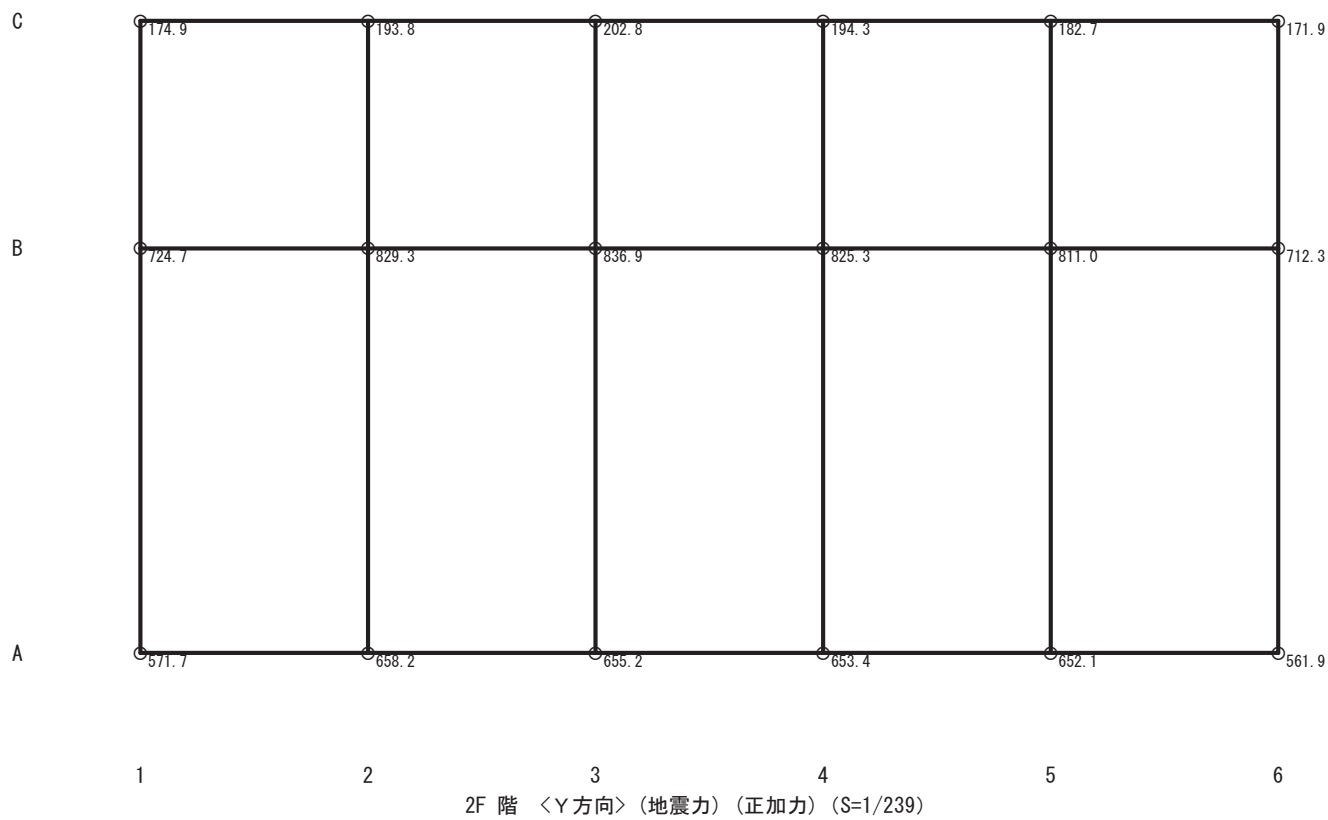

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1446.06	(15.0)	1446.06	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1645.83	(17.1)	1645.83	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1672.98	(17.4)	1672.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1694.86	(17.6)	1694.86	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1681.33	(17.5)	1681.33	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1471.30	(15.3)	1471.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9612.35	(100.0)	9612.35	0.00	(100.0)	(0.0)

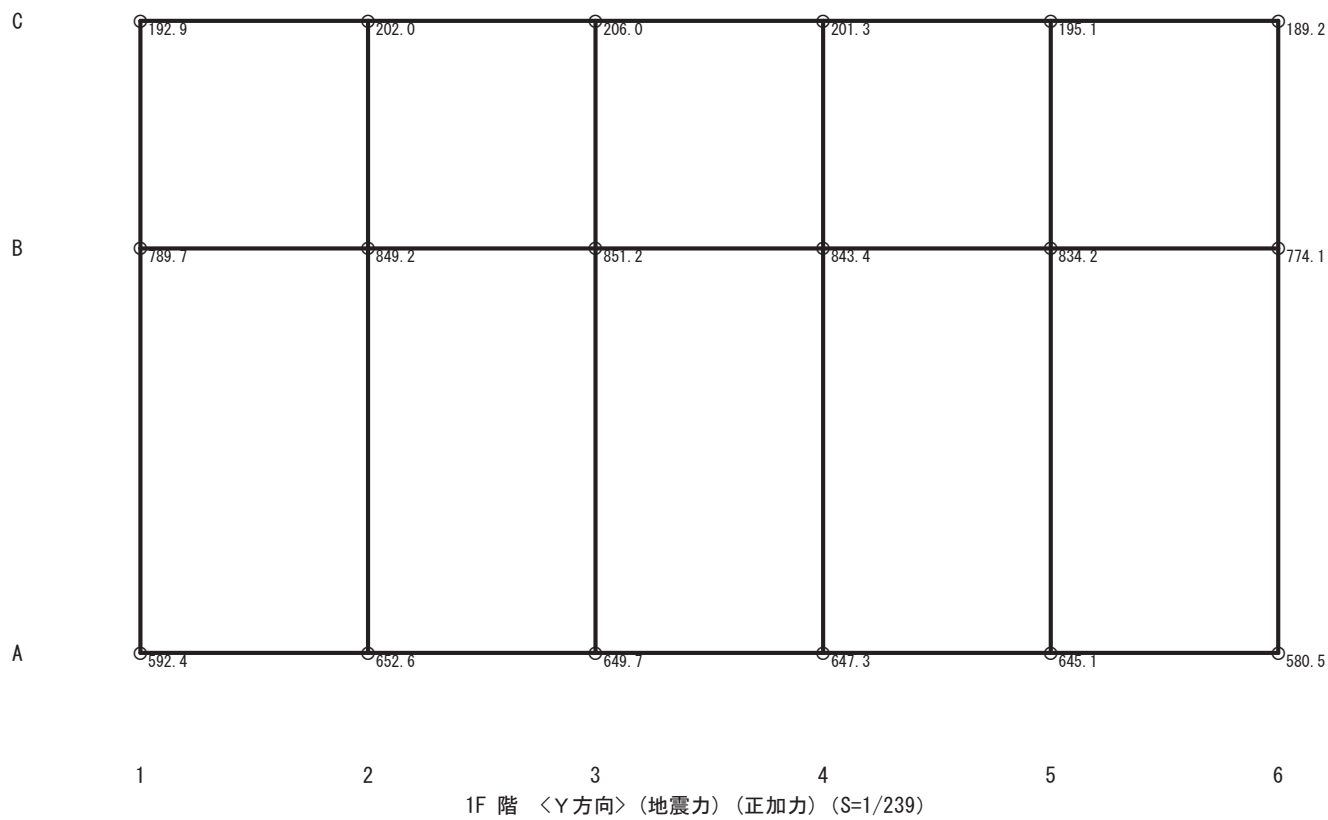

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1543. 67	(15. 6)	1543. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1674. 34	(16. 9)	1674. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1692. 02	(17. 1)	1692. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1706. 90	(17. 2)	1706. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1703. 83	(17. 2)	1703. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1574. 98	(15. 9)	1574. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9895. 73	(100. 0)	9895. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)


* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2690. 87	2690. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2690. 87	0. 00	2690. 87
9F	4117. 60	4117. 60	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4117. 60	0. 00	4117. 60
8F	5310. 86	5310. 86	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5310. 86	0. 00	5310. 86
7F	6363. 94	6363. 94	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6363. 94	0. 00	6363. 94
6F	7273. 76	7273. 76	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7273. 76	0. 00	7273. 76
5F	8044. 72	8044. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8044. 72	0. 00	8044. 72
4F	8691. 72	8691. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8691. 72	0. 00	8691. 72
3F	9213. 65	9213. 65	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9213. 65	0. 00	9213. 65
2F	9612. 35	9612. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9612. 35	0. 00	9612. 35
1F	9895. 73	9895. 73	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9895. 73	0. 00	9895. 73


鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1. 0259	400. 0	1/389
9F	A	1	1. 5067	400. 0	1/265
8F	A	1	1. 6759	400. 0	1/238
7F	A	1	1. 3682	400. 0	1/292
6F	A	1	1. 5058	400. 0	1/265
5F	A	1	1. 6195	400. 0	1/246
4F	A	1	1. 5100	400. 0	1/264
3F	A	1	1. 5553	400. 0	1/257
2F	A	1	1. 5074	400. 0	1/265
1F	A	1	1. 0065	400. 0	1/397

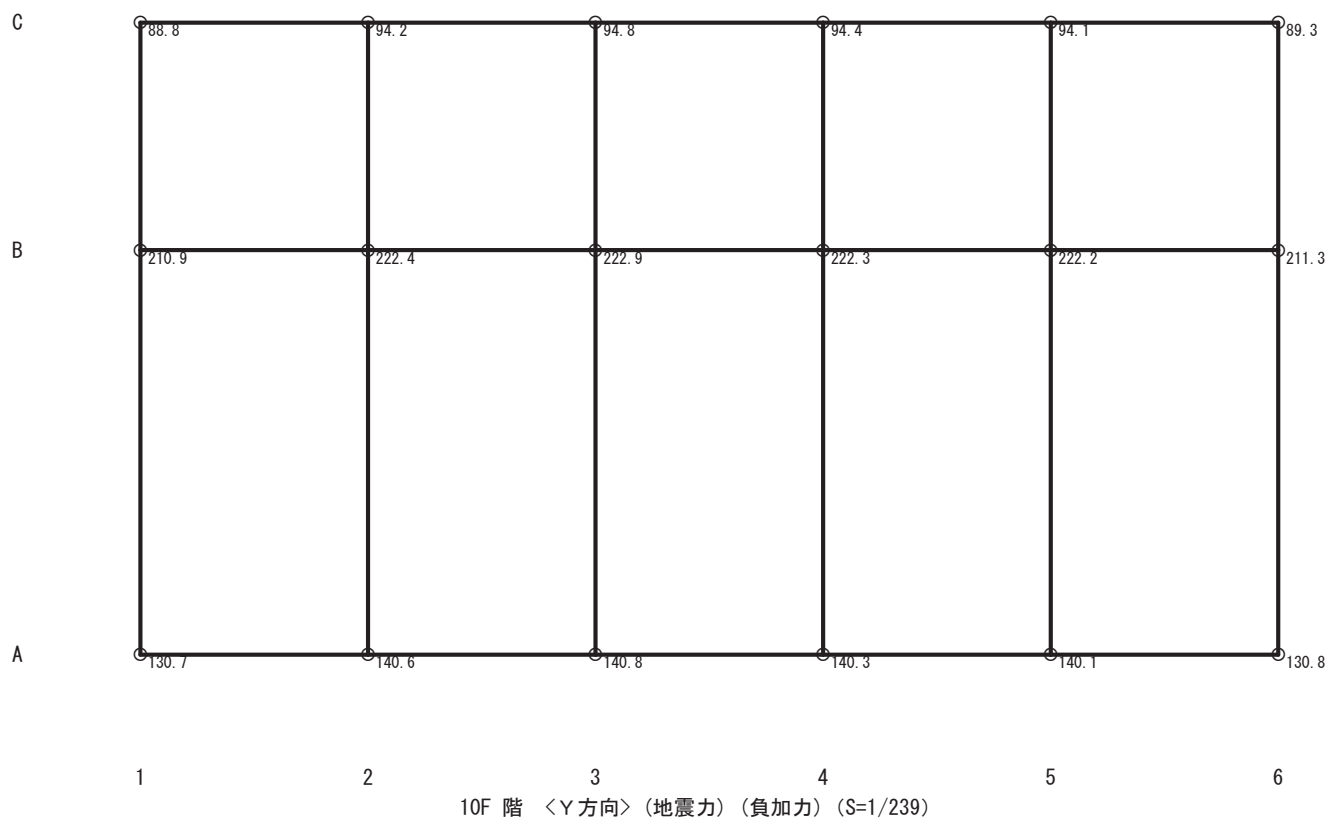


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	431.37	(16.0)	431.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	456.38	(17.0)	456.38	0.00	(100.0)	(0.0)
4	457.05	(17.0)	457.05	0.00	(100.0)	(0.0)
3	458.45	(17.0)	458.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	457.17	(17.0)	457.17	0.00	(100.0)	(0.0)
1	430.44	(16.0)	430.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2690.87	(100.0)	2690.87	0.00	(100.0)	(0.0)

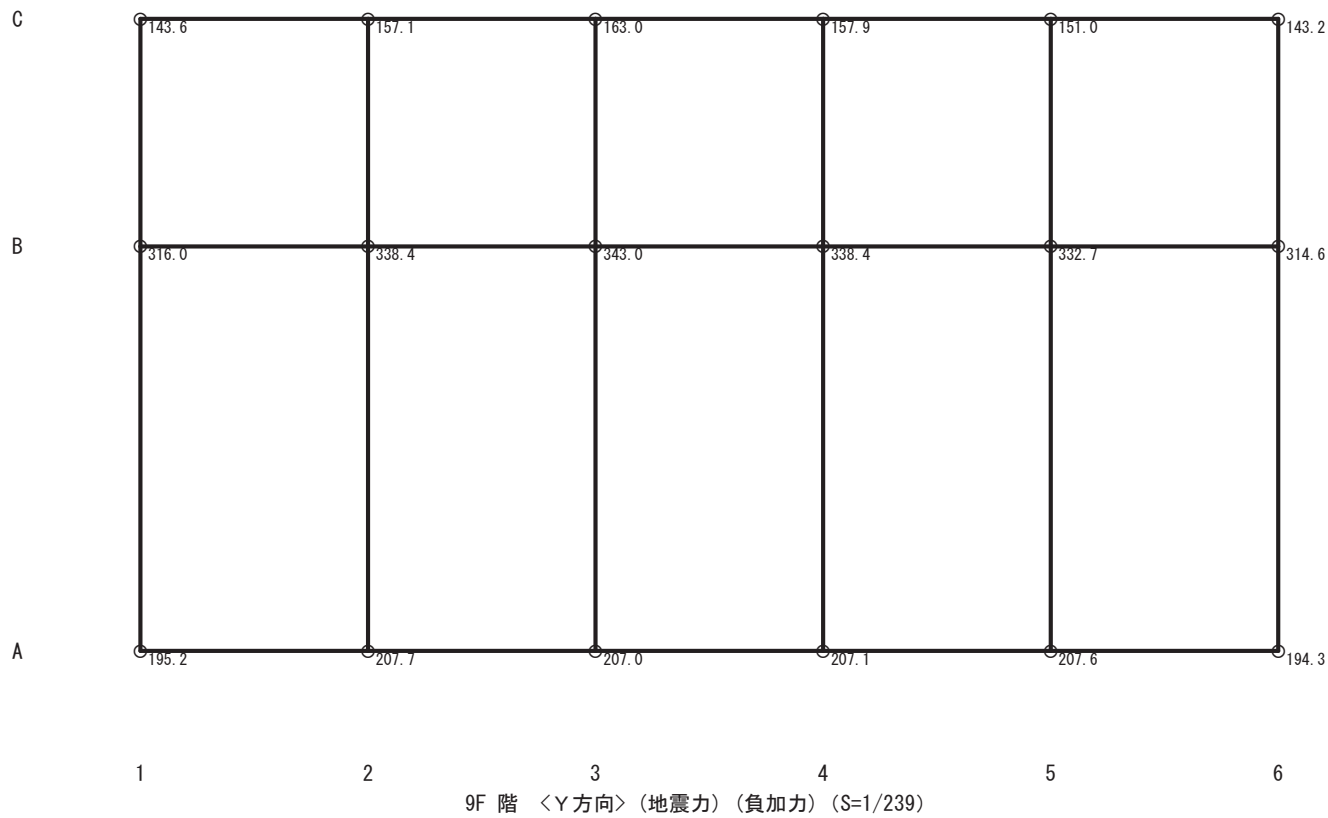


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	652.06	(15.8)	652.06	0.00	(100.0)	(0.0)
5	691.24	(16.8)	691.24	0.00	(100.0)	(0.0)
4	703.44	(17.1)	703.44	0.00	(100.0)	(0.0)
3	712.93	(17.3)	712.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	703.19	(17.1)	703.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	654.75	(15.9)	654.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4117.60	(100.0)	4117.60	0.00	(100.0)	(0.0)

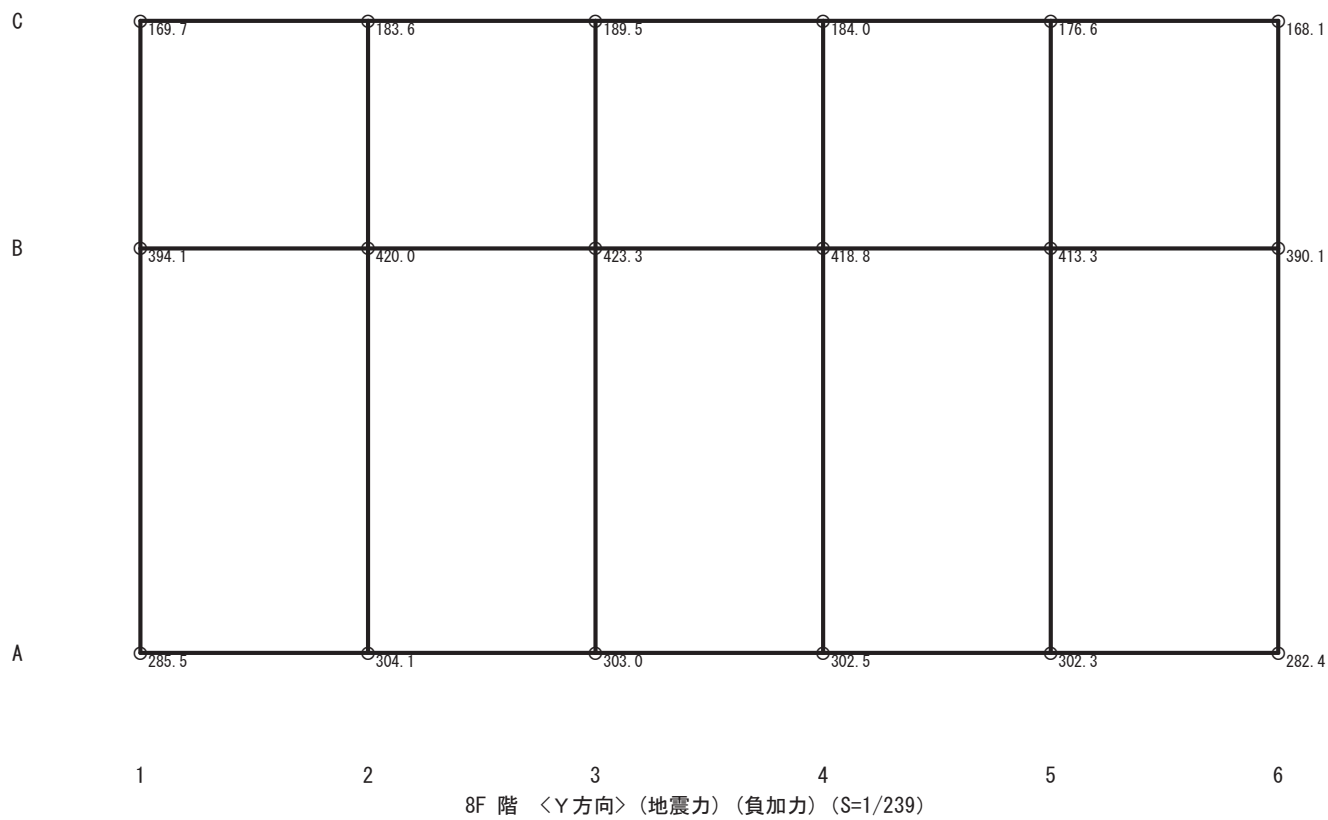


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	840.56	(15.8)	840.56	0.00	(100.0)	(0.0)
5	892.22	(16.8)	892.22	0.00	(100.0)	(0.0)
4	905.25	(17.0)	905.25	0.00	(100.0)	(0.0)
3	915.85	(17.2)	915.85	0.00	(100.0)	(0.0)
2	907.67	(17.1)	907.67	0.00	(100.0)	(0.0)
1	849.31	(16.0)	849.31	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5310.86	(100.0)	5310.86	0.00	(100.0)	(0.0)

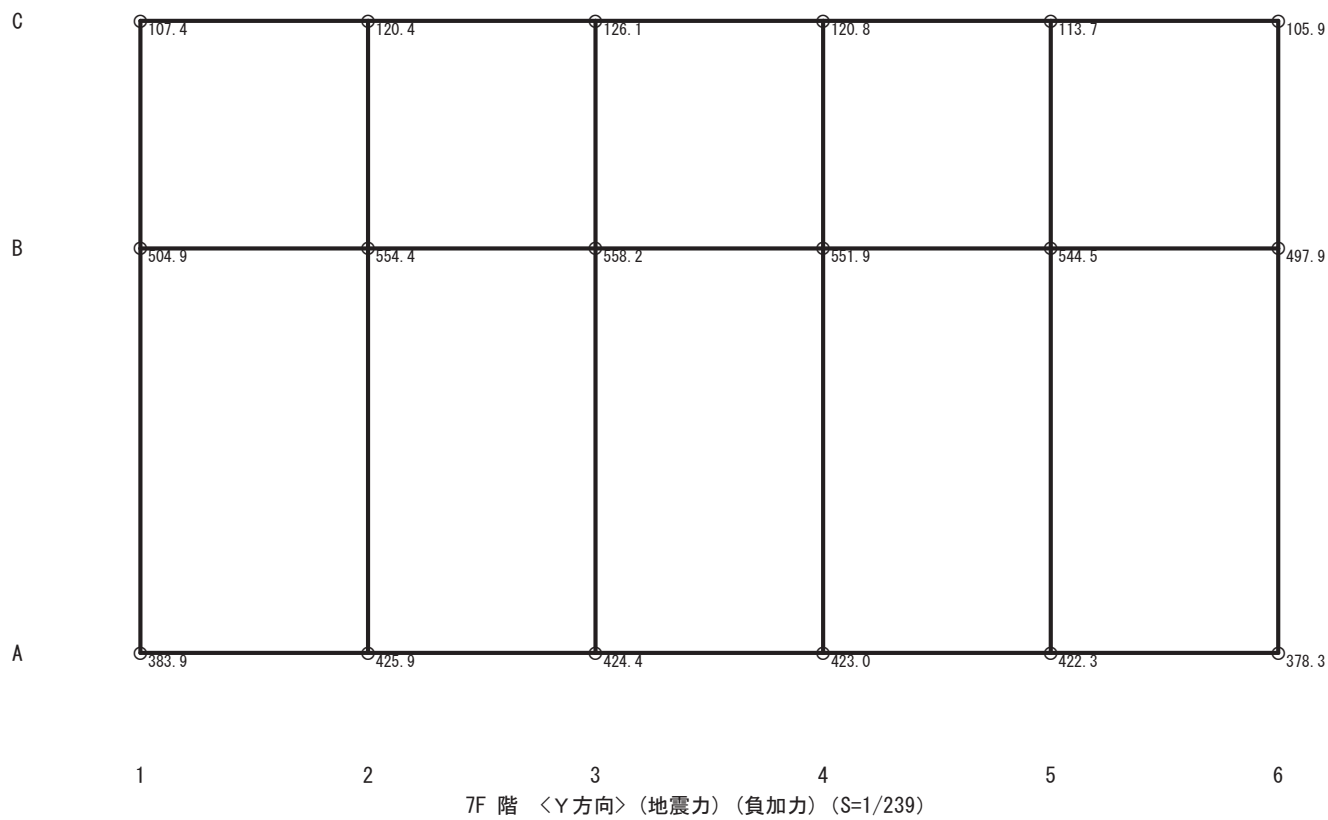


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	982.19	(15.4)	982.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1080.53	(17.0)	1080.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1095.64	(17.2)	1095.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1108.68	(17.4)	1108.68	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1100.73	(17.3)	1100.73	0.00	(100.0)	(0.0)
1	996.17	(15.7)	996.17	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6363.94	(100.0)	6363.94	0.00	(100.0)	(0.0)

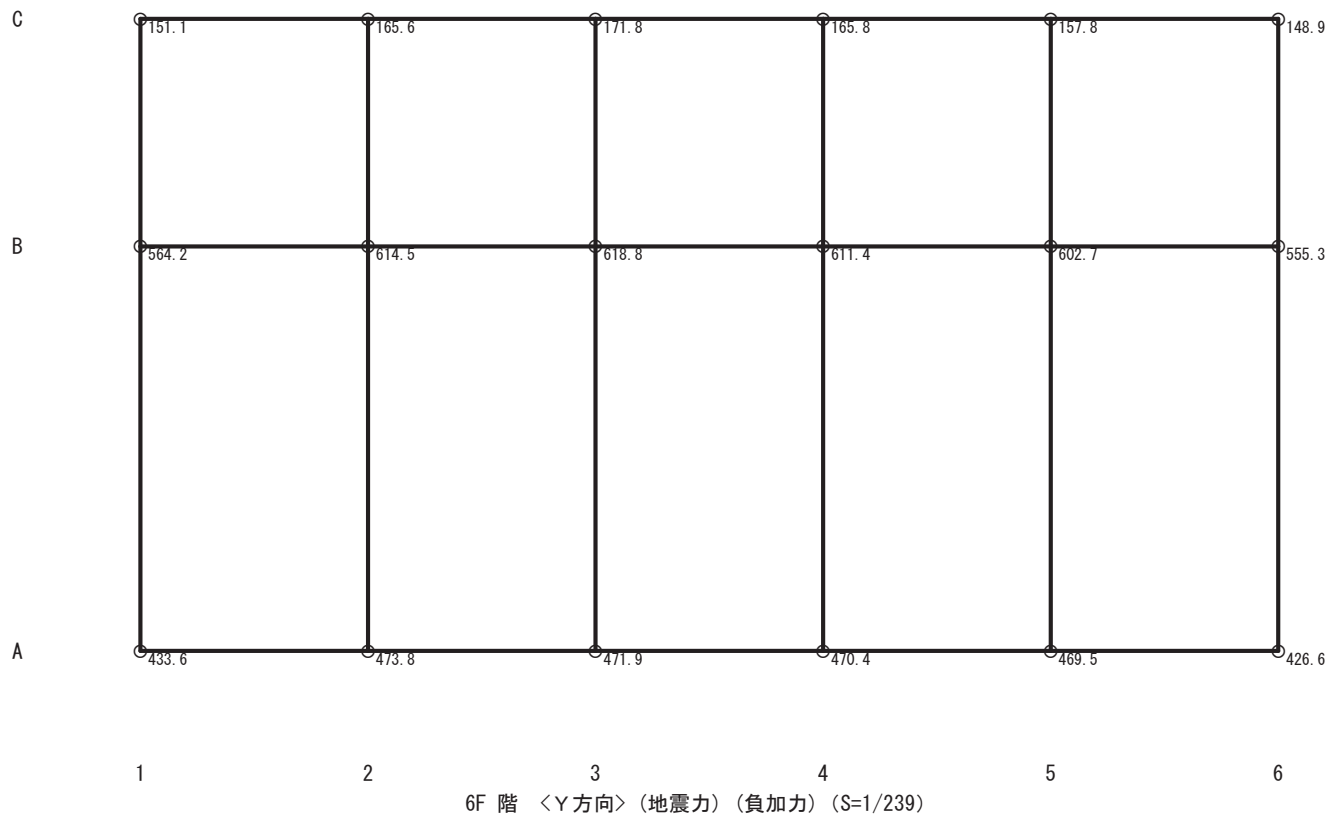


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1130.87	(15.5)	1130.87	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1230.02	(16.9)	1230.02	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1247.61	(17.2)	1247.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1262.48	(17.4)	1262.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1253.93	(17.2)	1253.93	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1148.85	(15.8)	1148.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7273.76	(100.0)	7273.76	0.00	(100.0)	(0.0)

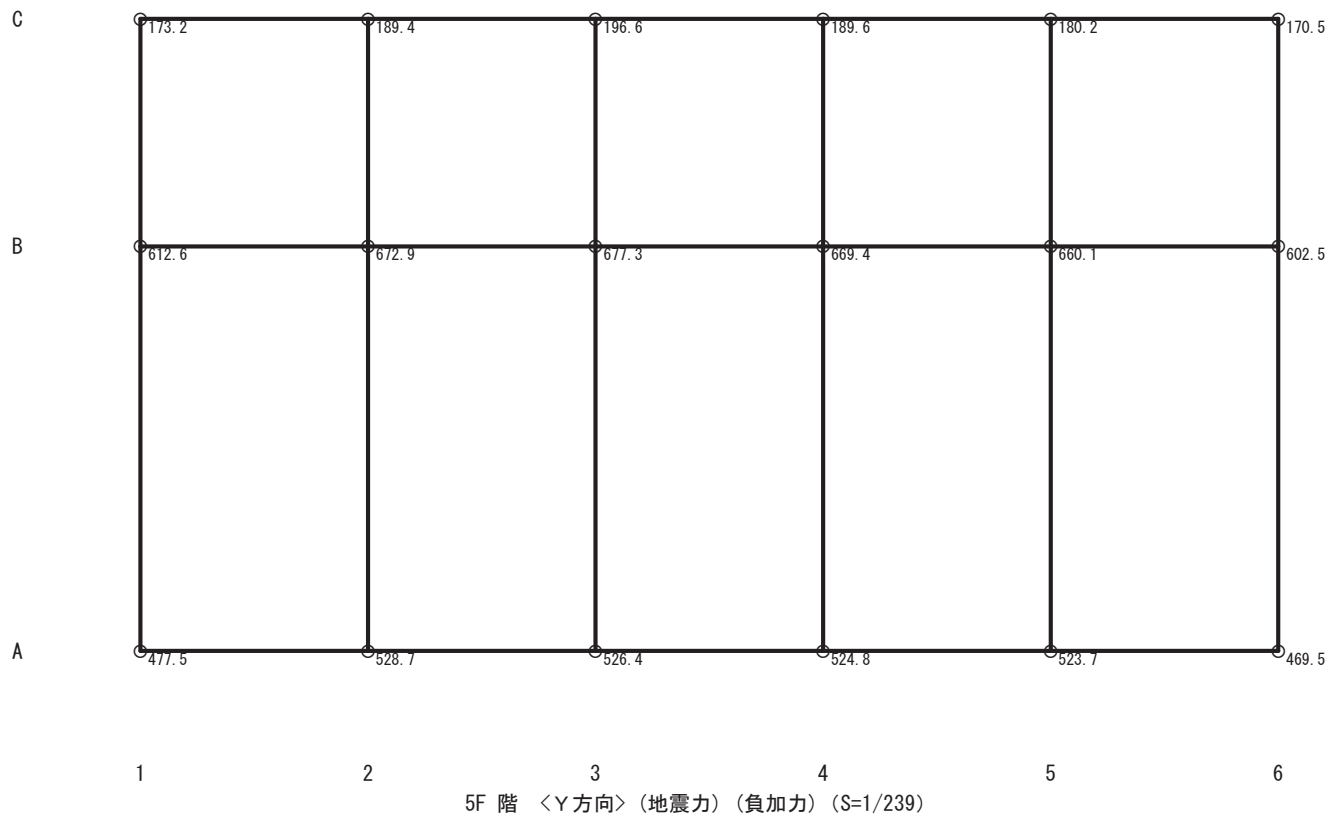


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1242.44	(15.4)	1242.44	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1363.88	(17.0)	1363.88	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1383.76	(17.2)	1383.76	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1400.35	(17.4)	1400.35	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1391.01	(17.3)	1391.01	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1263.28	(15.7)	1263.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8044.72	(100.0)	8044.72	0.00	(100.0)	(0.0)

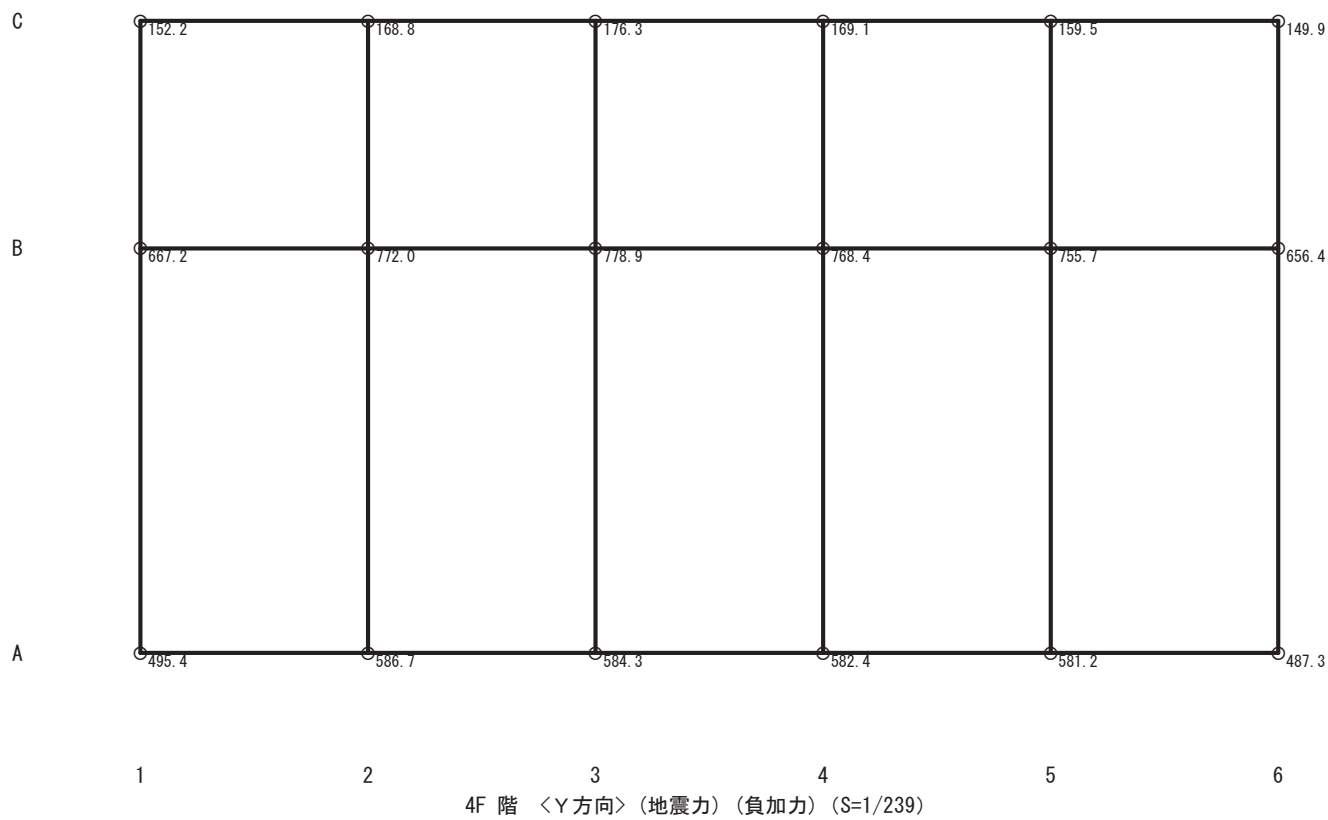


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1293.52	(14.9)	1293.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1496.45	(17.2)	1496.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1519.96	(17.5)	1519.96	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1539.48	(17.7)	1539.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1527.47	(17.6)	1527.47	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1314.85	(15.1)	1314.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8691.72	(100.0)	8691.72	0.00	(100.0)	(0.0)

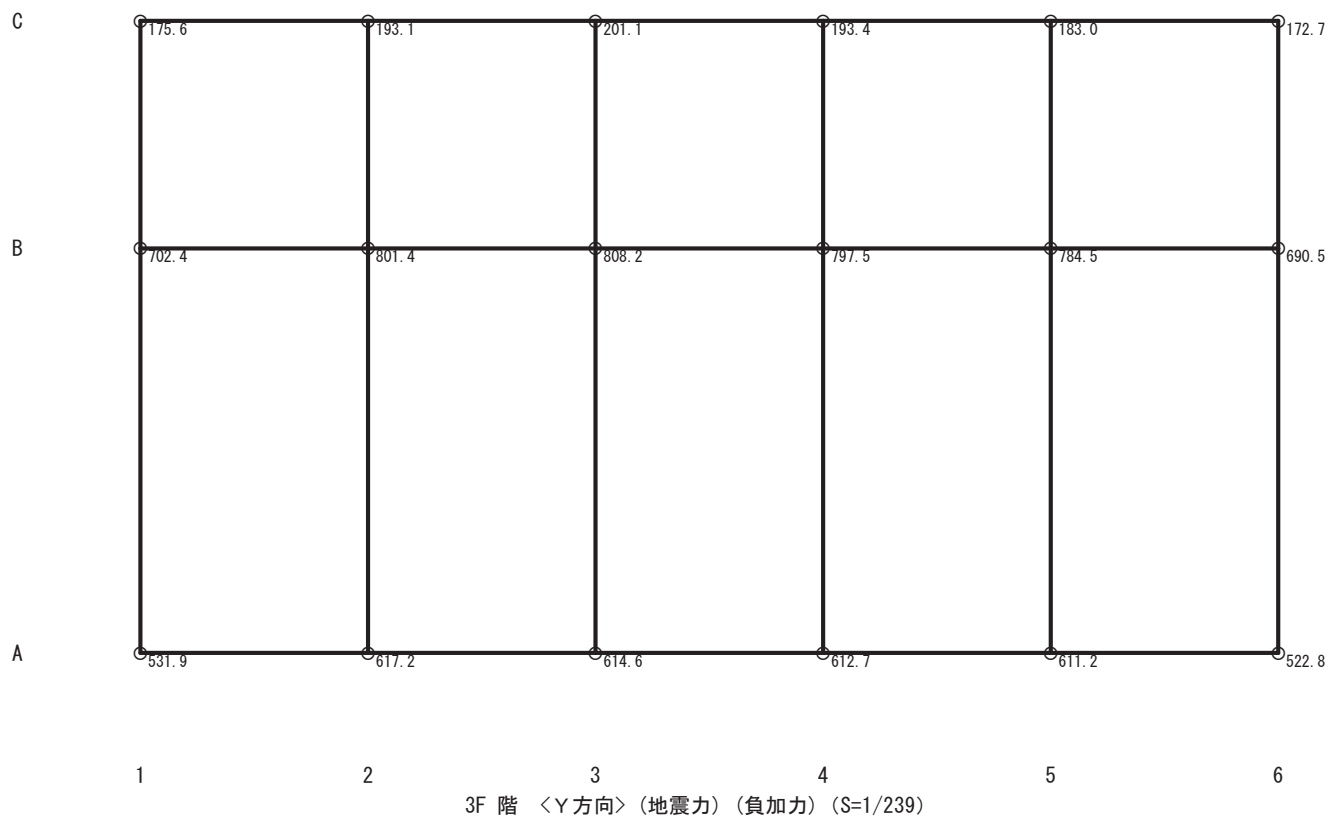

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1385.92	(15.0)	1385.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1578.70	(17.1)	1578.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1603.53	(17.4)	1603.53	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1623.89	(17.6)	1623.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1611.71	(17.5)	1611.71	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1409.90	(15.3)	1409.90	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9213.65	(100.0)	9213.65	0.00	(100.0)	(0.0)

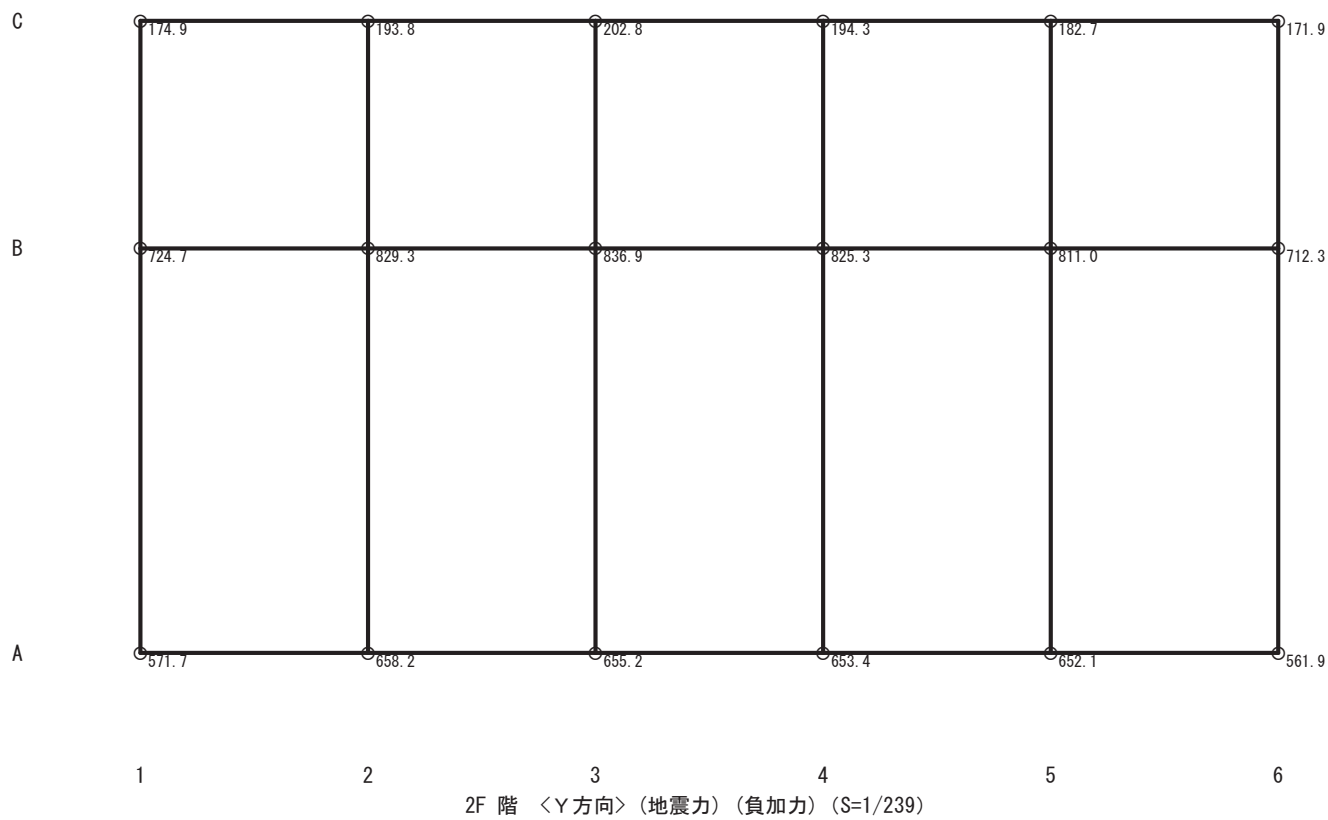

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1446.06	(15.0)	1446.06	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1645.83	(17.1)	1645.83	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1672.98	(17.4)	1672.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1694.86	(17.6)	1694.86	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1681.33	(17.5)	1681.33	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1471.30	(15.3)	1471.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9612.35	(100.0)	9612.35	0.00	(100.0)	(0.0)

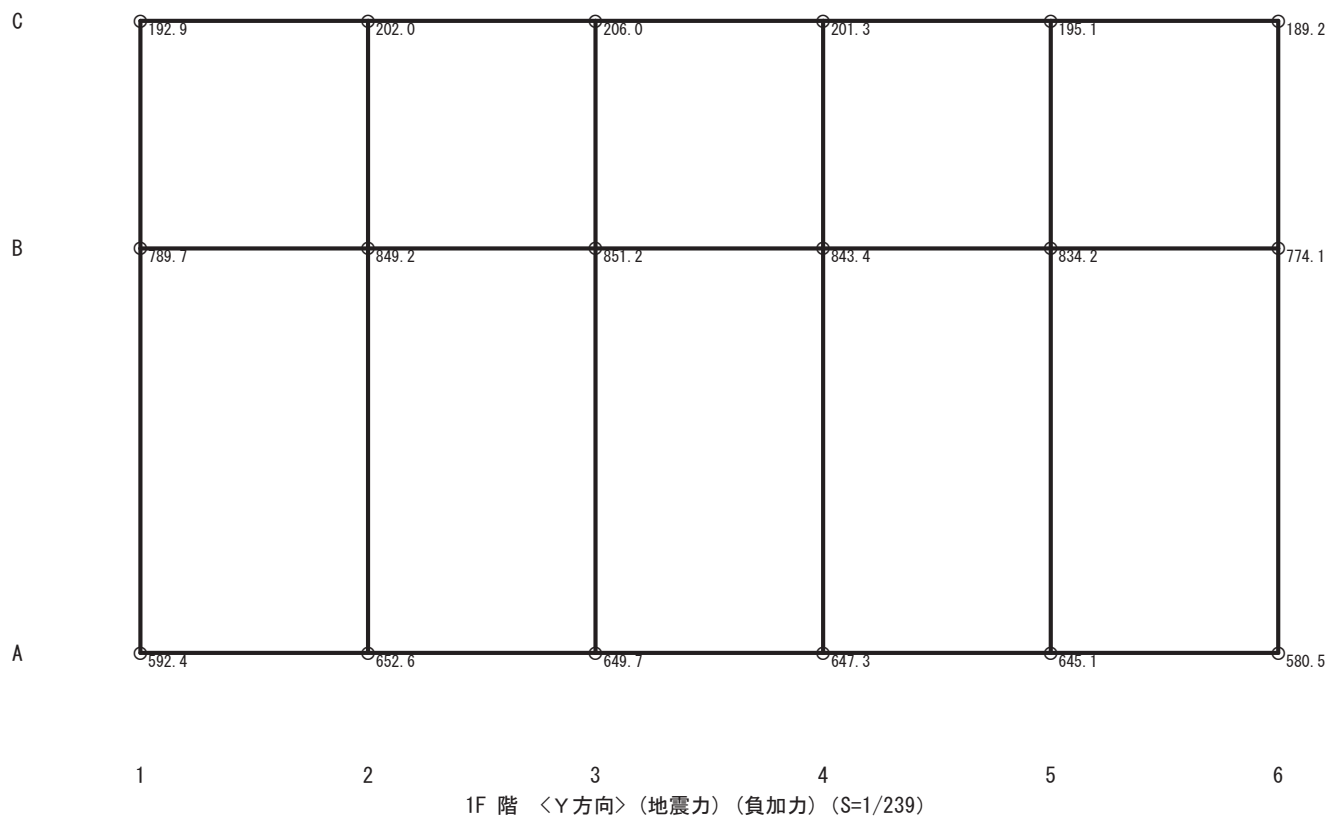

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1543. 67	(15. 6)	1543. 67	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1674. 34	(16. 9)	1674. 34	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1692. 02	(17. 1)	1692. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1706. 90	(17. 2)	1706. 90	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1703. 83	(17. 2)	1703. 83	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1574. 98	(15. 9)	1574. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9895. 73	(100. 0)	9895. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
10F	2690. 87	2690. 87	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2690. 87	0. 00	2690. 87
9F	4117. 60	4117. 60	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4117. 60	0. 00	4117. 60
8F	5310. 86	5310. 86	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5310. 86	0. 00	5310. 86
7F	6363. 94	6363. 94	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6363. 94	0. 00	6363. 94
6F	7273. 76	7273. 76	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7273. 76	0. 00	7273. 76
5F	8044. 72	8044. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8044. 72	0. 00	8044. 72
4F	8691. 72	8691. 72	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8691. 72	0. 00	8691. 72
3F	9213. 65	9213. 65	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9213. 65	0. 00	9213. 65
2F	9612. 35	9612. 35	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9612. 35	0. 00	9612. 35
1F	9895. 73	9895. 73	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9895. 73	0. 00	9895. 73

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)



階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
10F	A	1	1. 0259	400. 0	1/389
9F	A	1	1. 5067	400. 0	1/265
8F	A	1	1. 6759	400. 0	1/238
7F	A	1	1. 3682	400. 0	1/292
6F	A	1	1. 5058	400. 0	1/265
5F	A	1	1. 6195	400. 0	1/246
4F	A	1	1. 5100	400. 0	1/264
3F	A	1	1. 5553	400. 0	1/257
2F	A	1	1. 5074	400. 0	1/265
1F	A	1	1. 0065	400. 0	1/397



A-3.3（柱せん断力／負担分）割合



柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
 N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
 C_i : 層せん断力係数
 Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す



※ 正加力、負加力は同じ


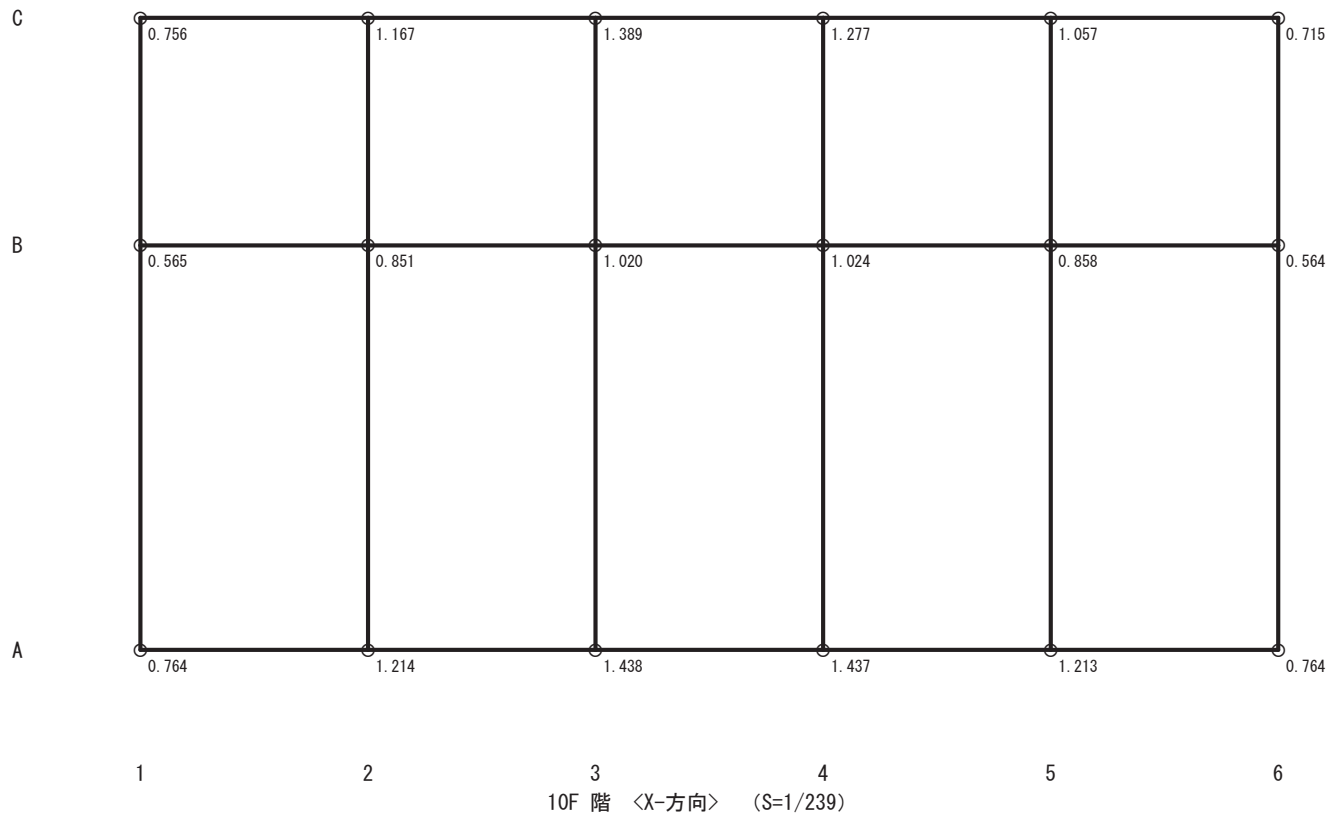


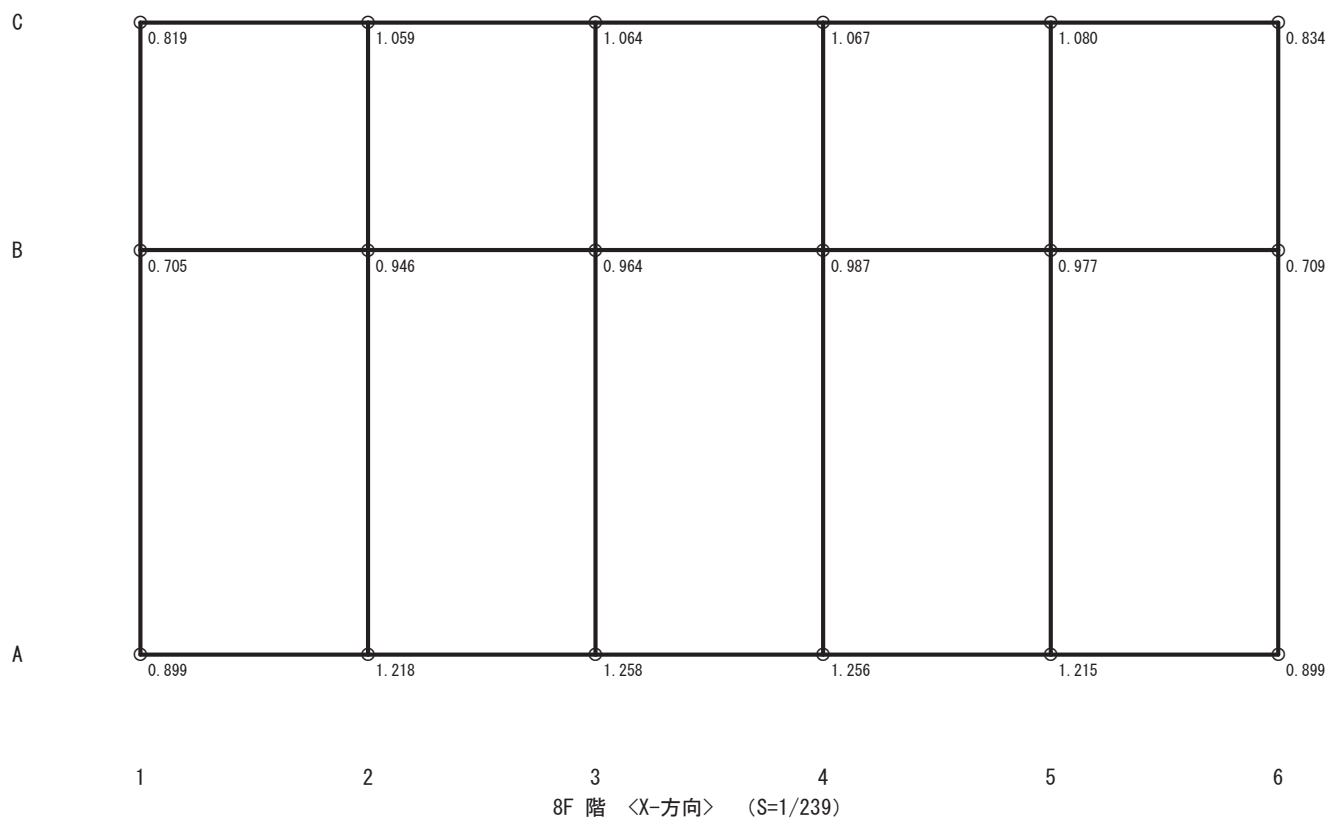
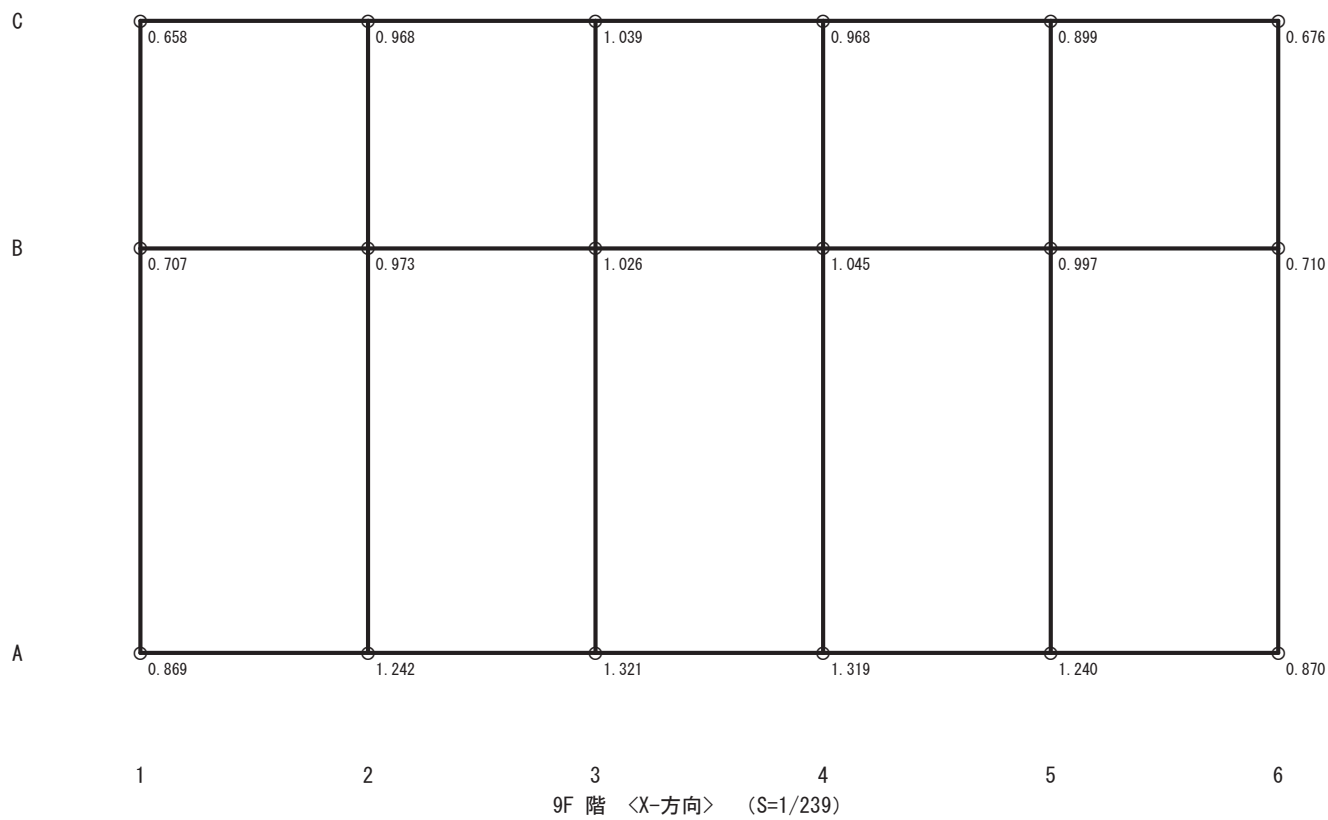


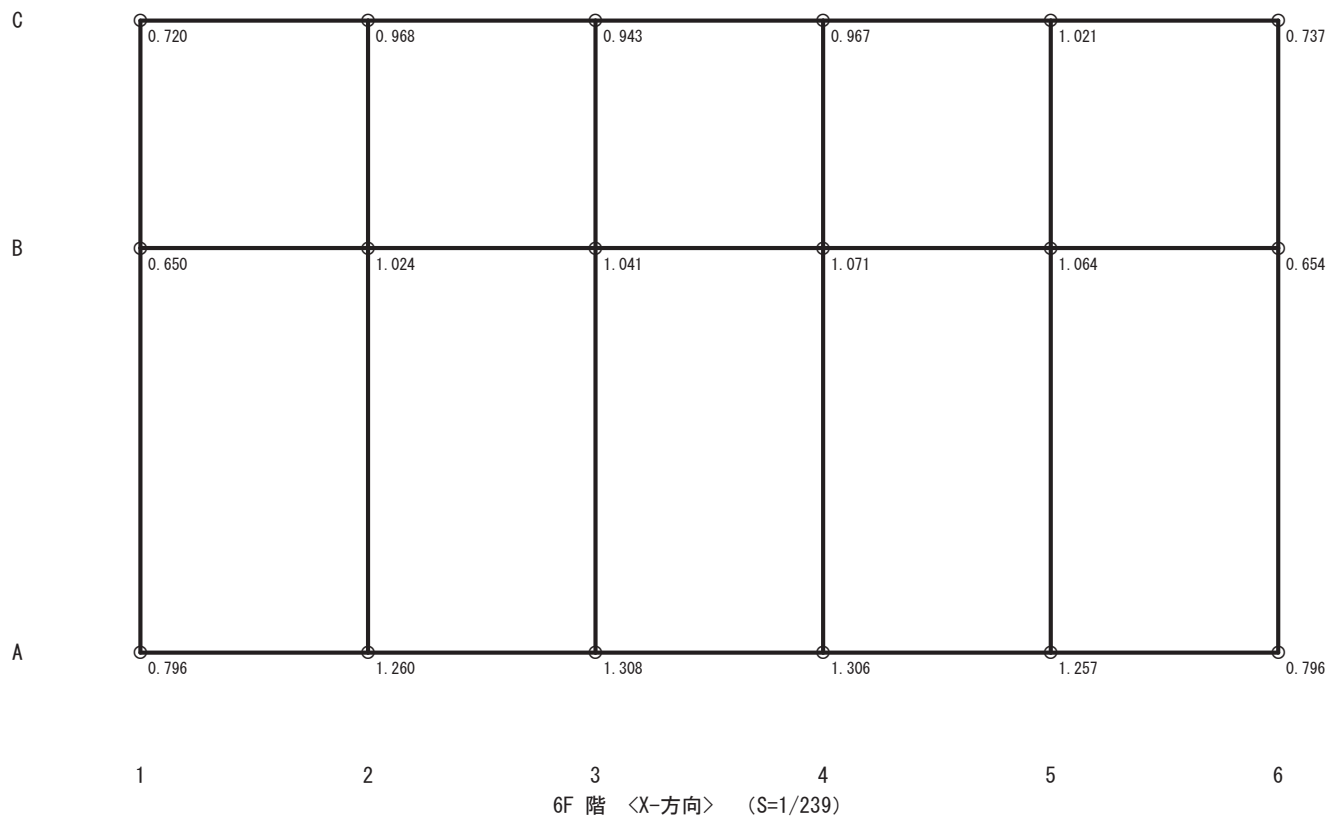
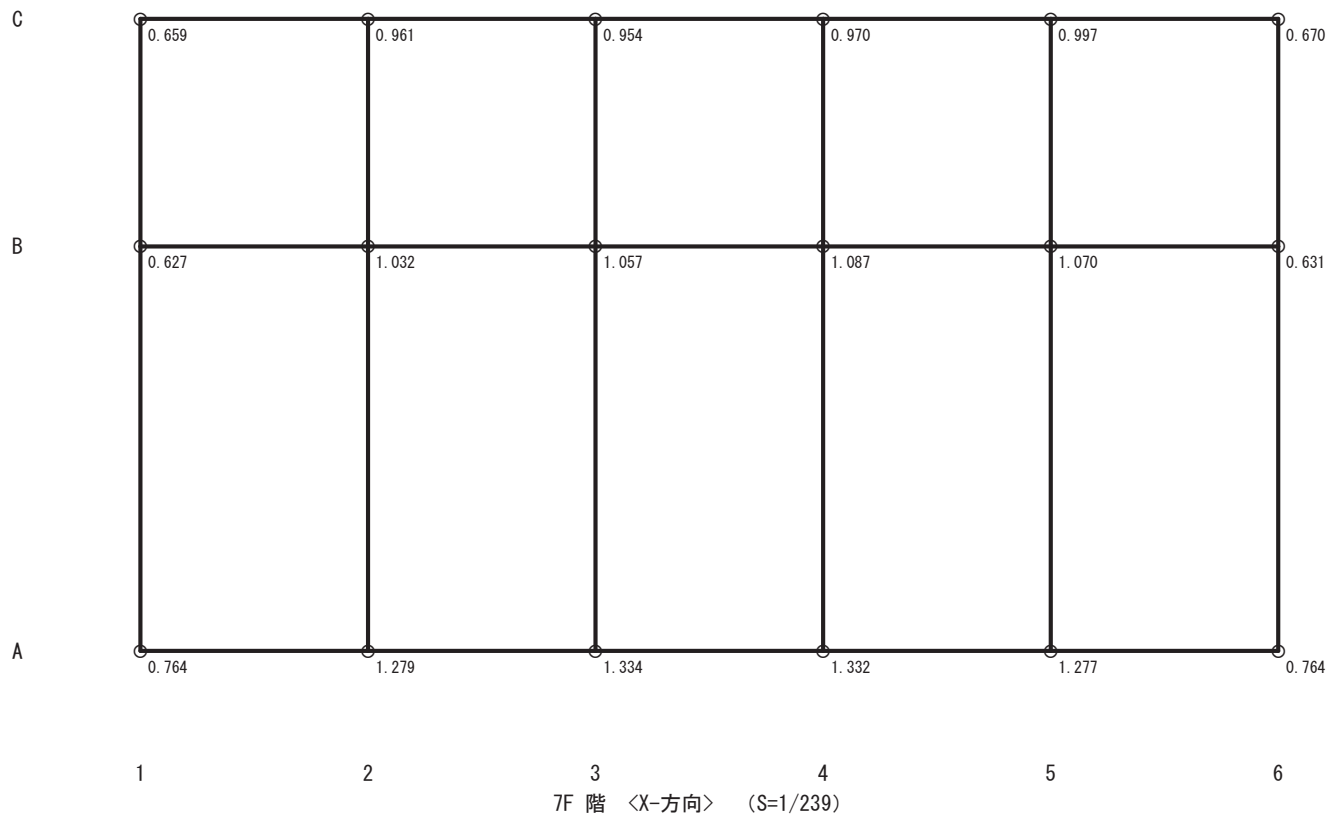


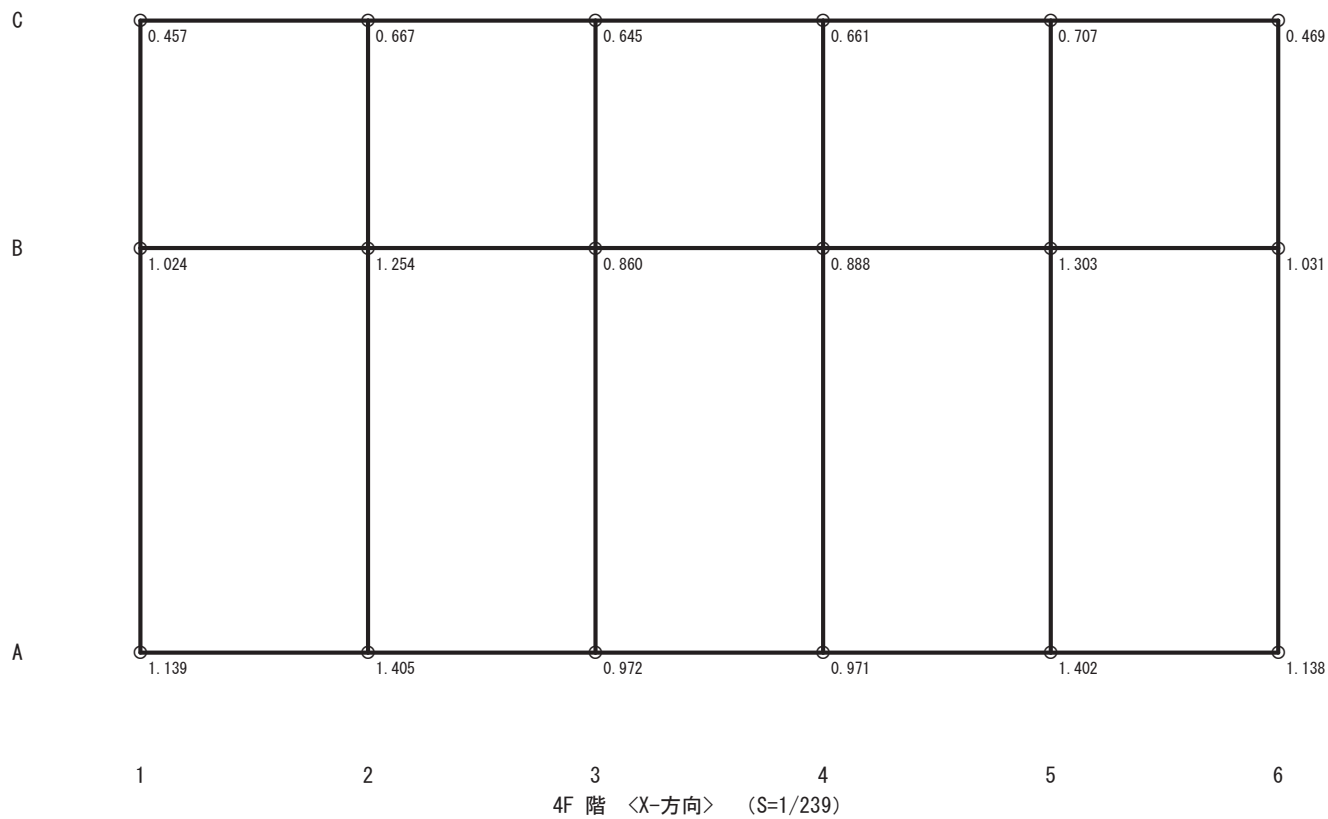
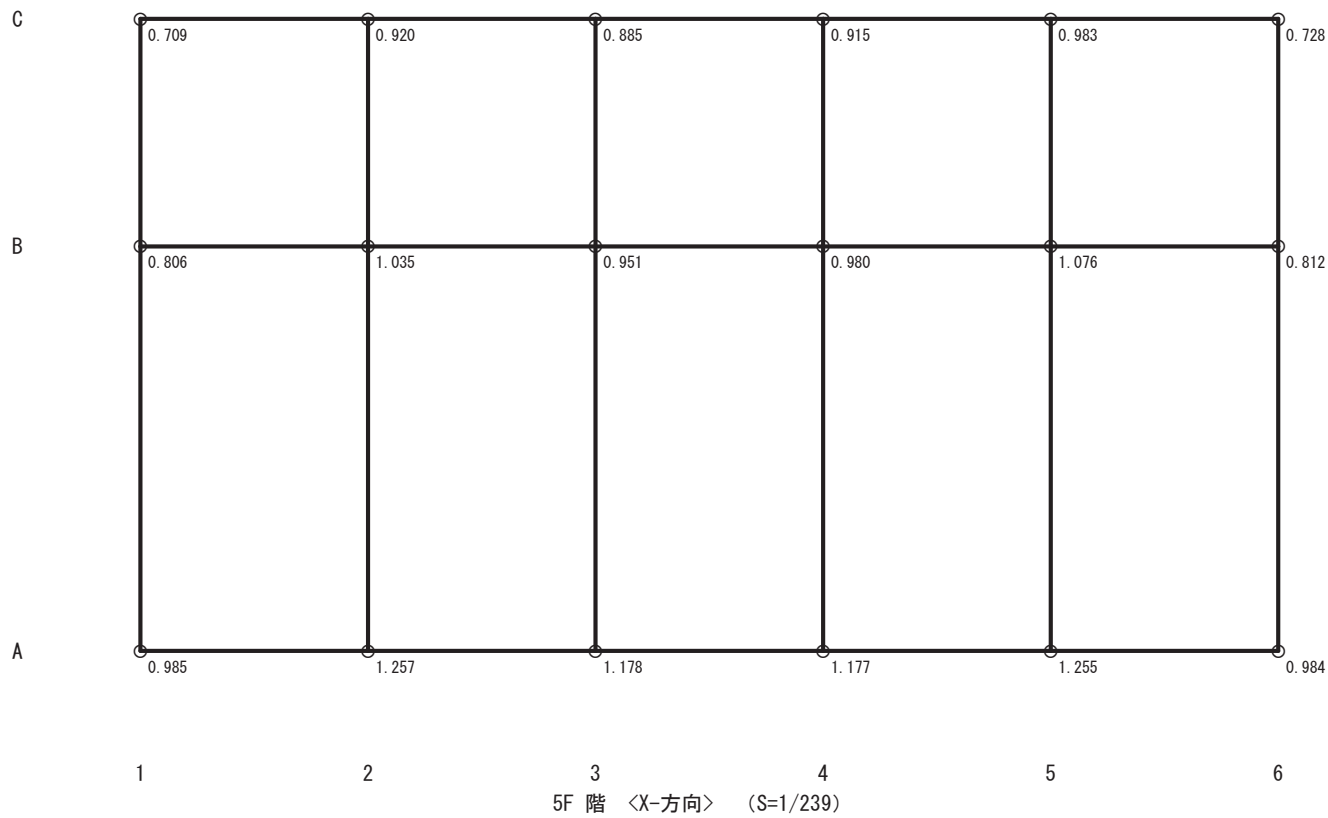


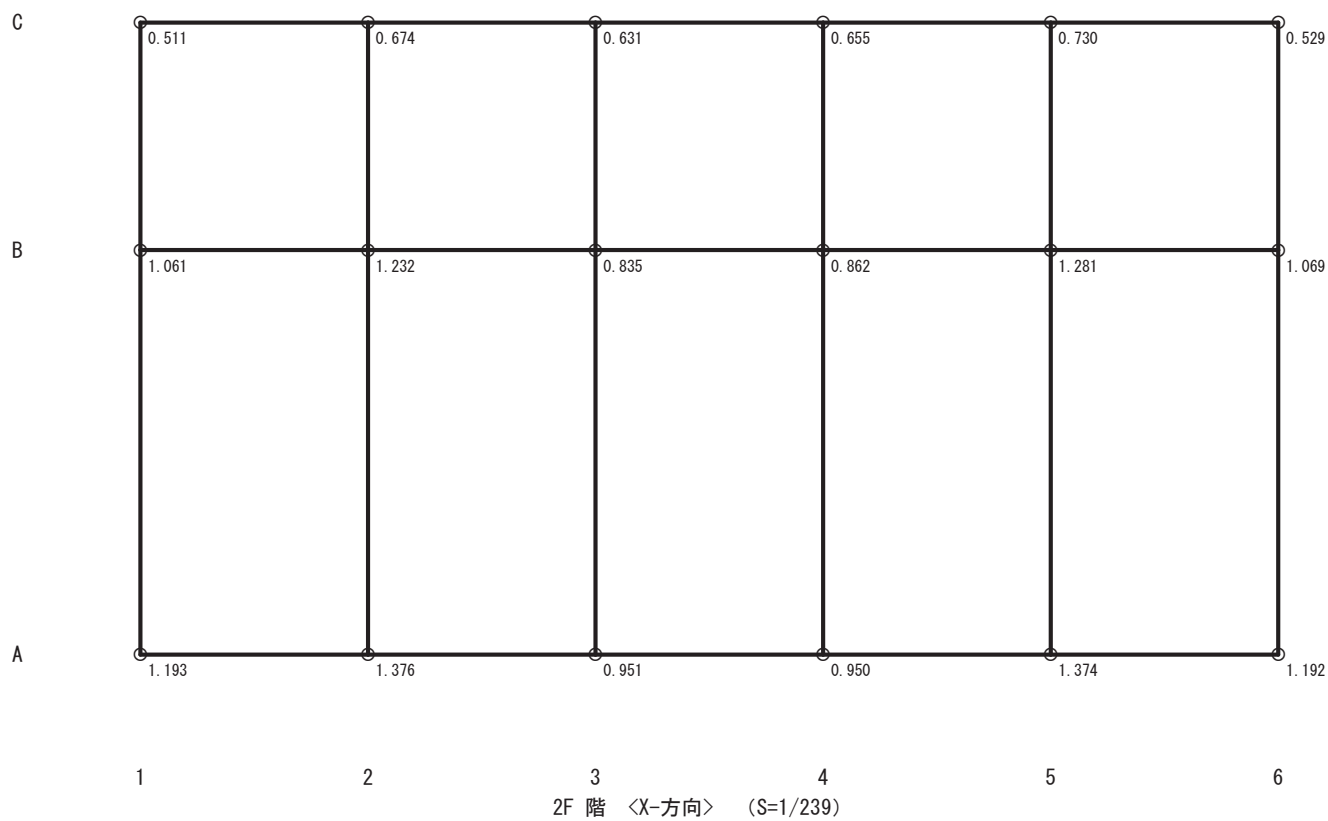
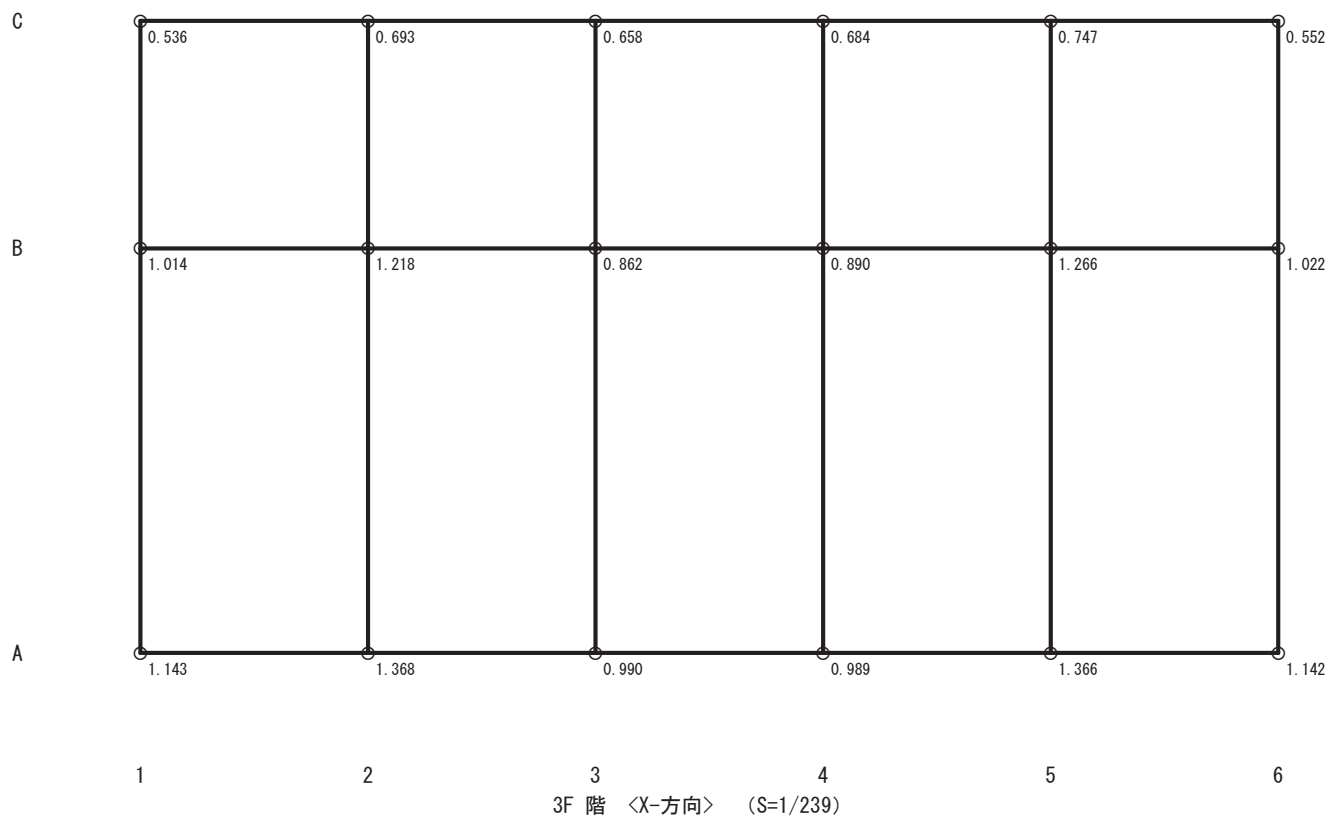


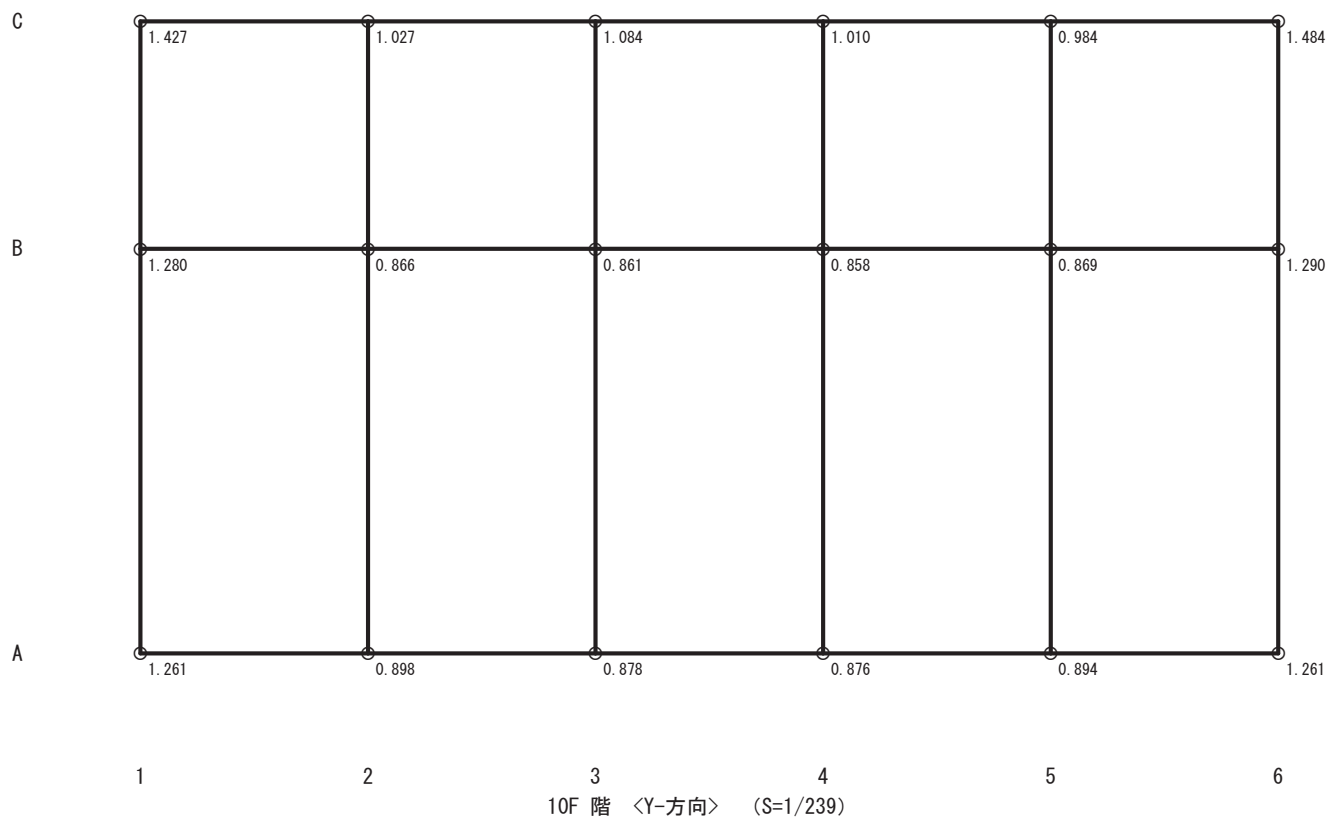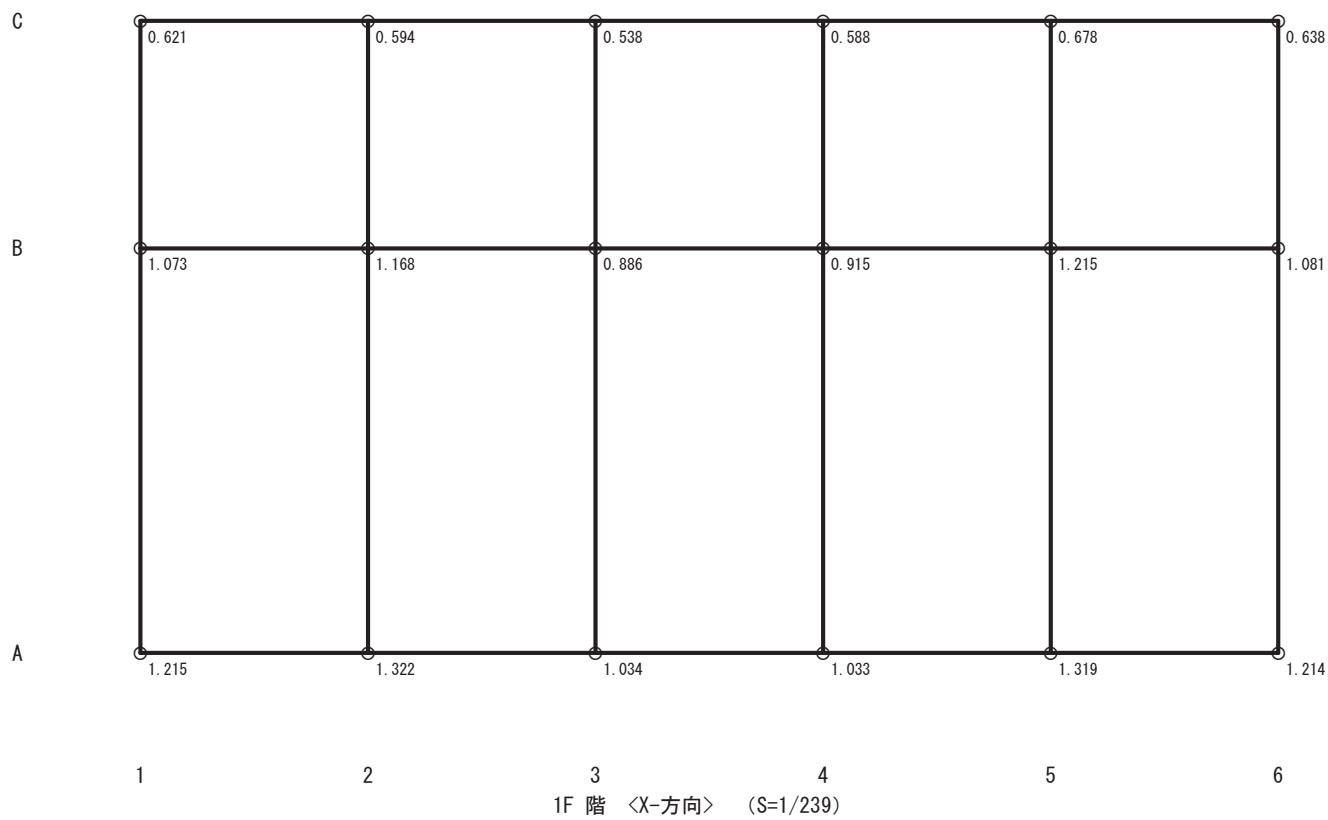


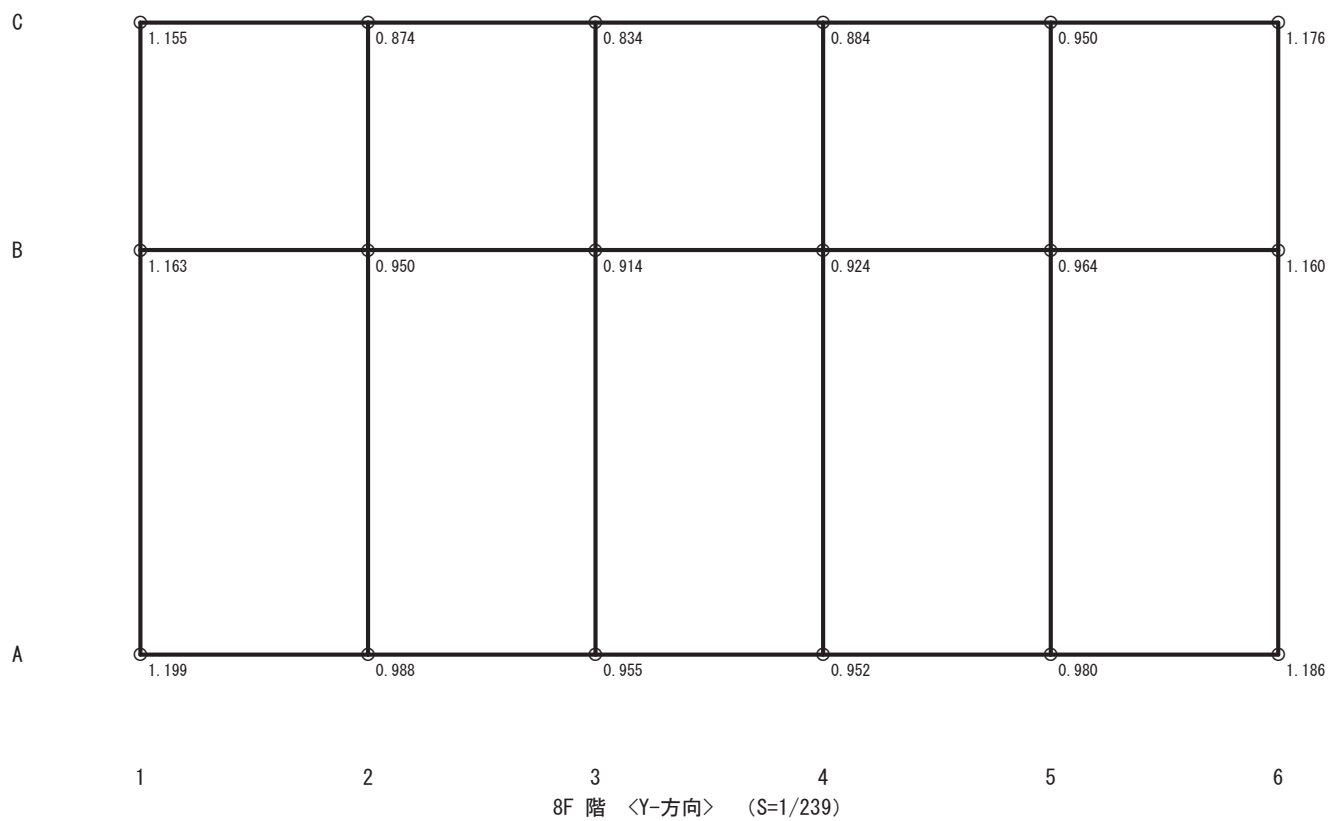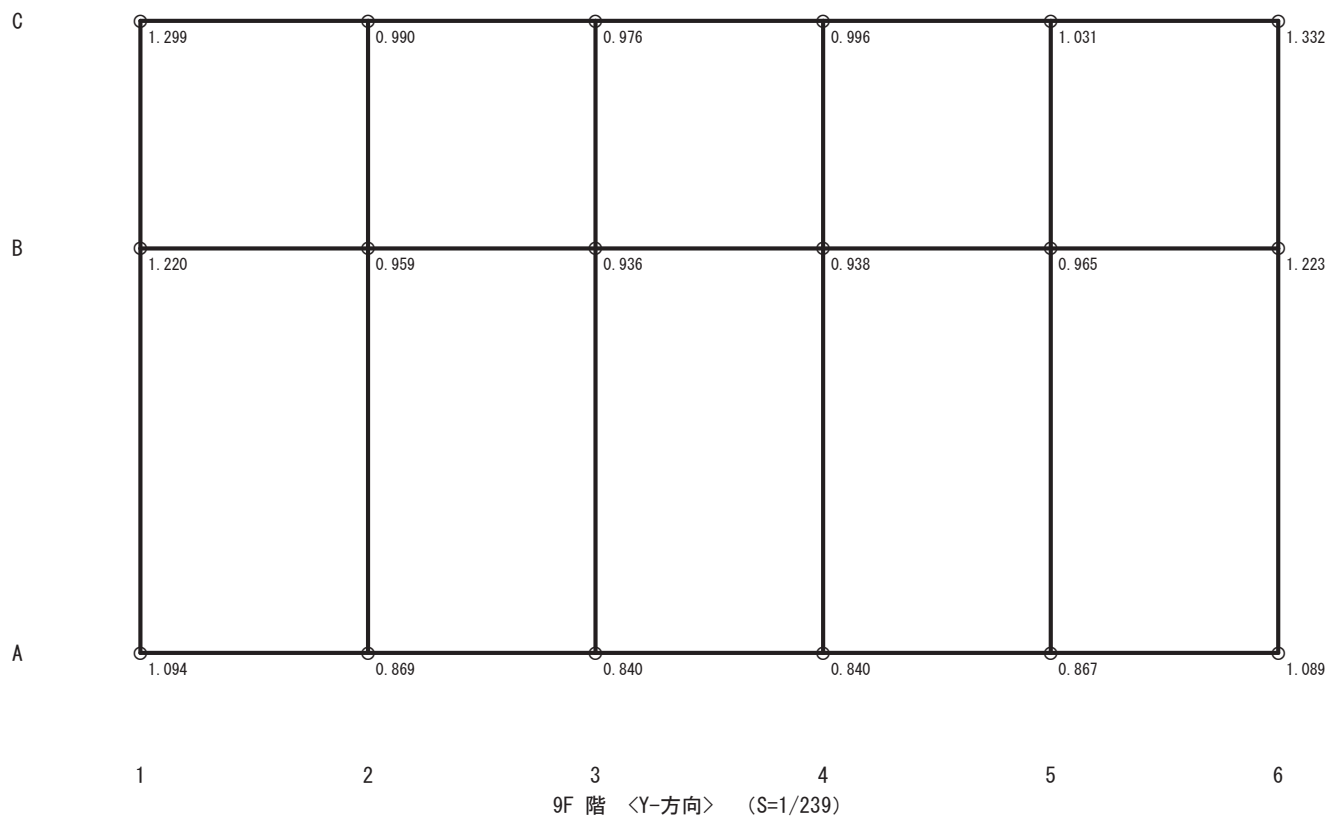

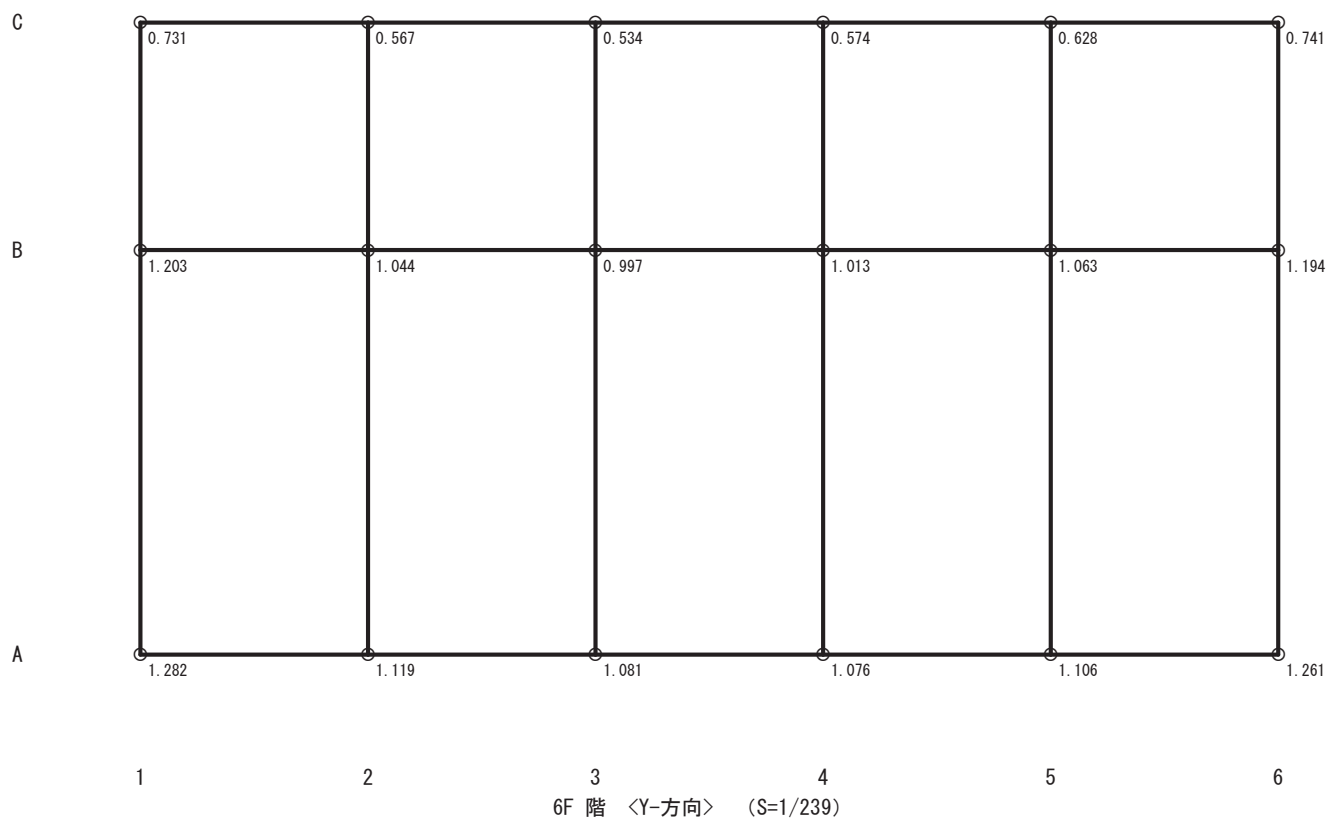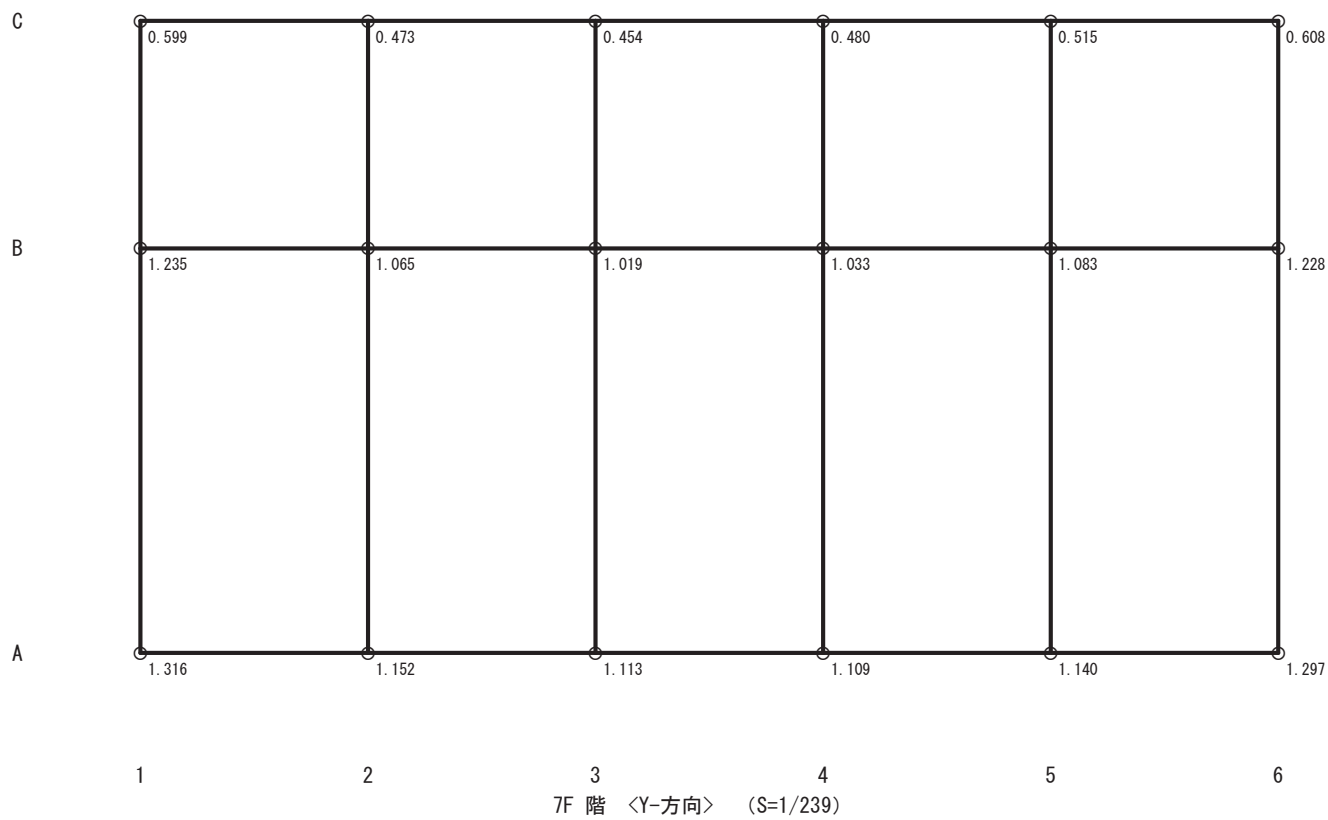

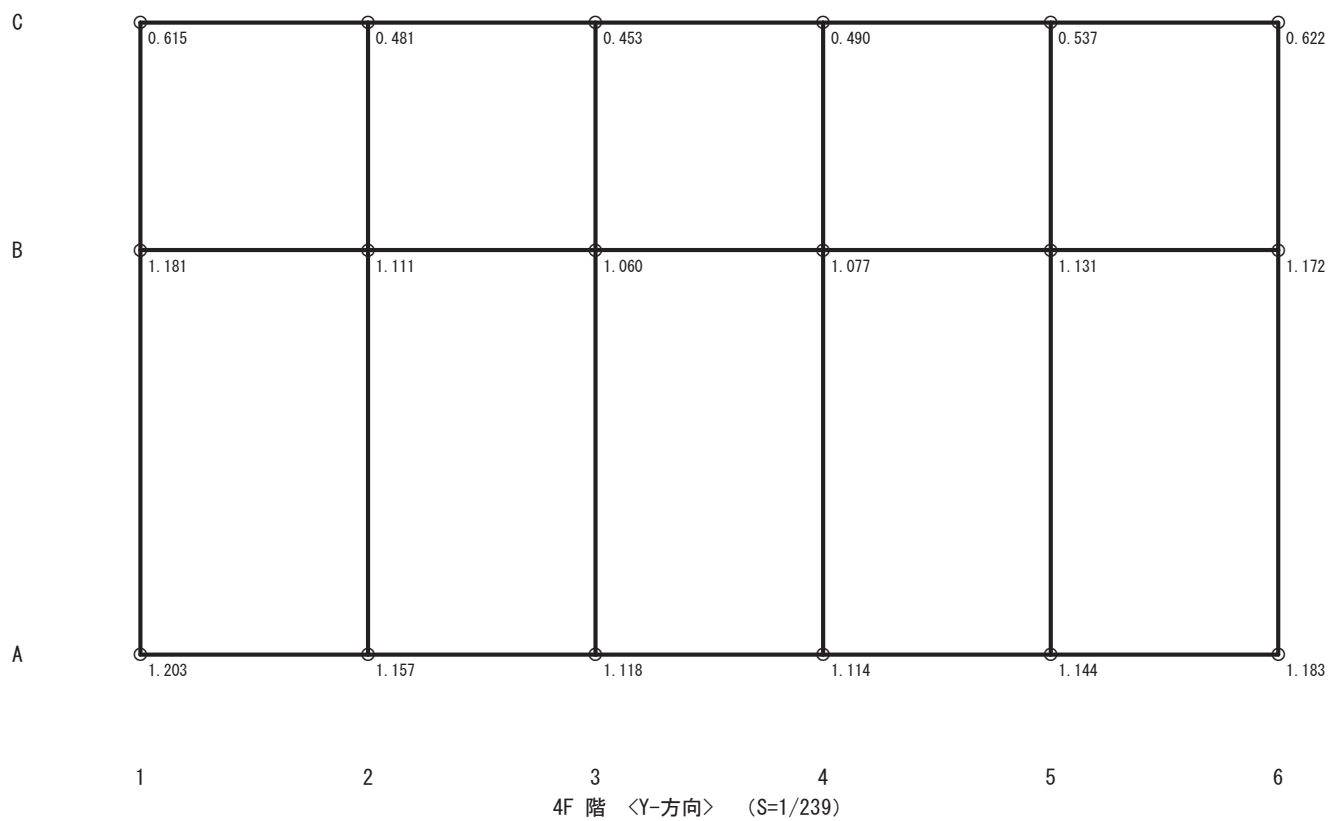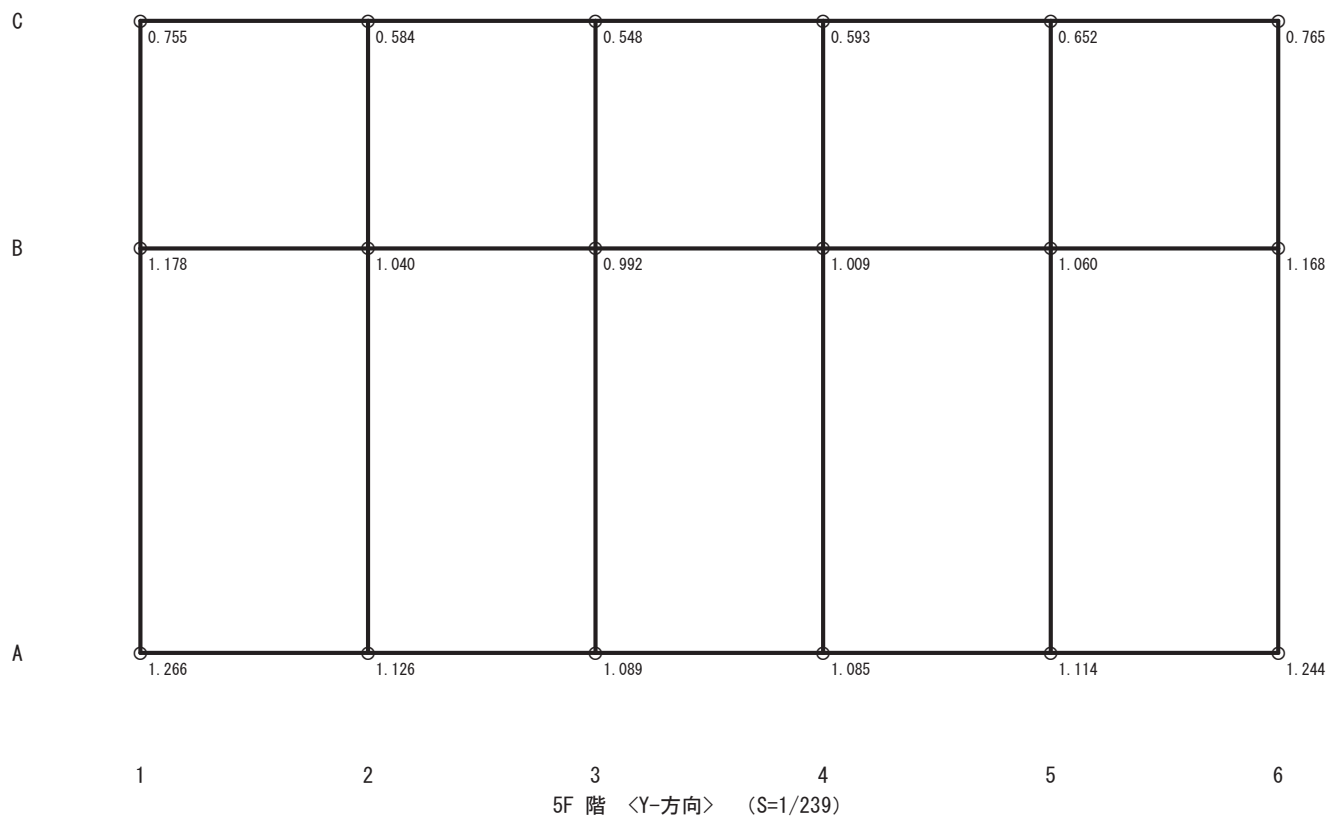


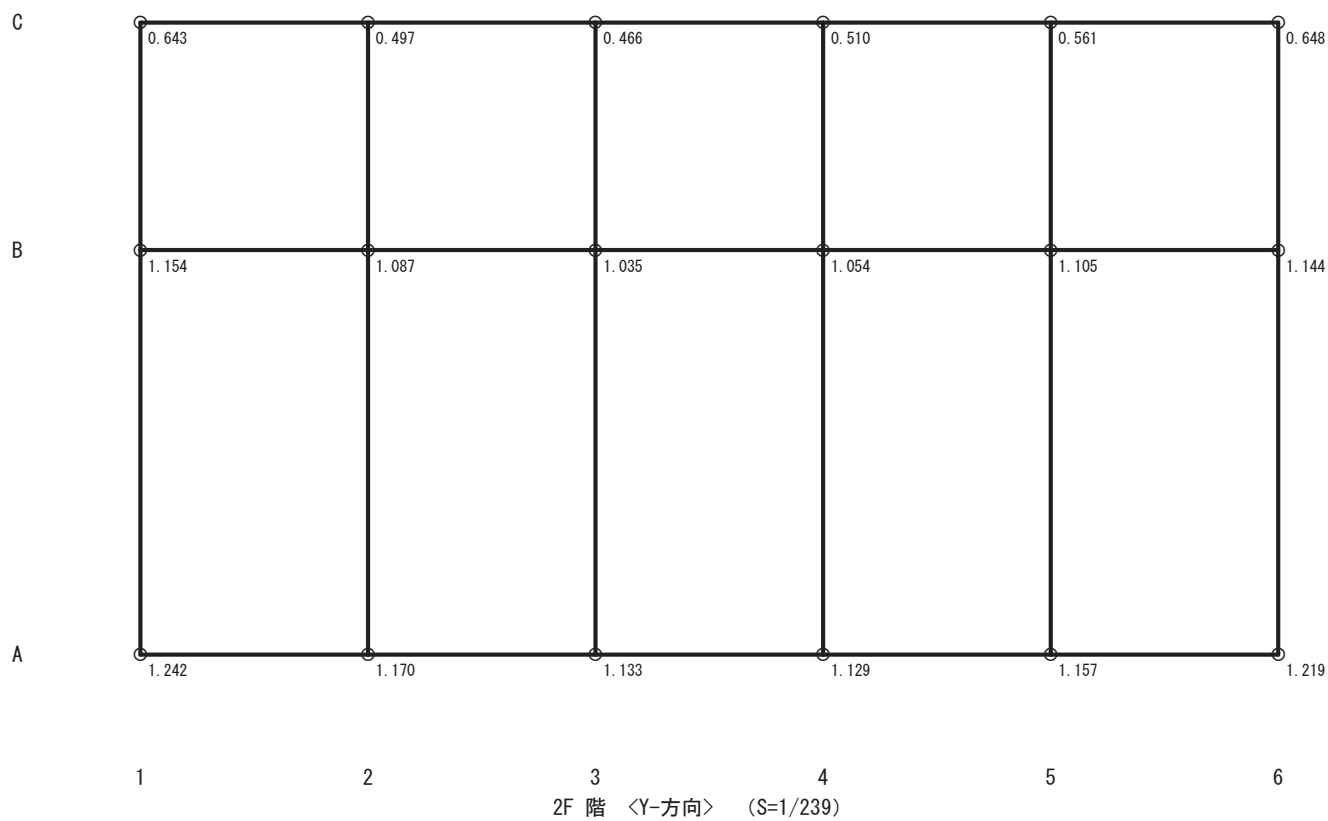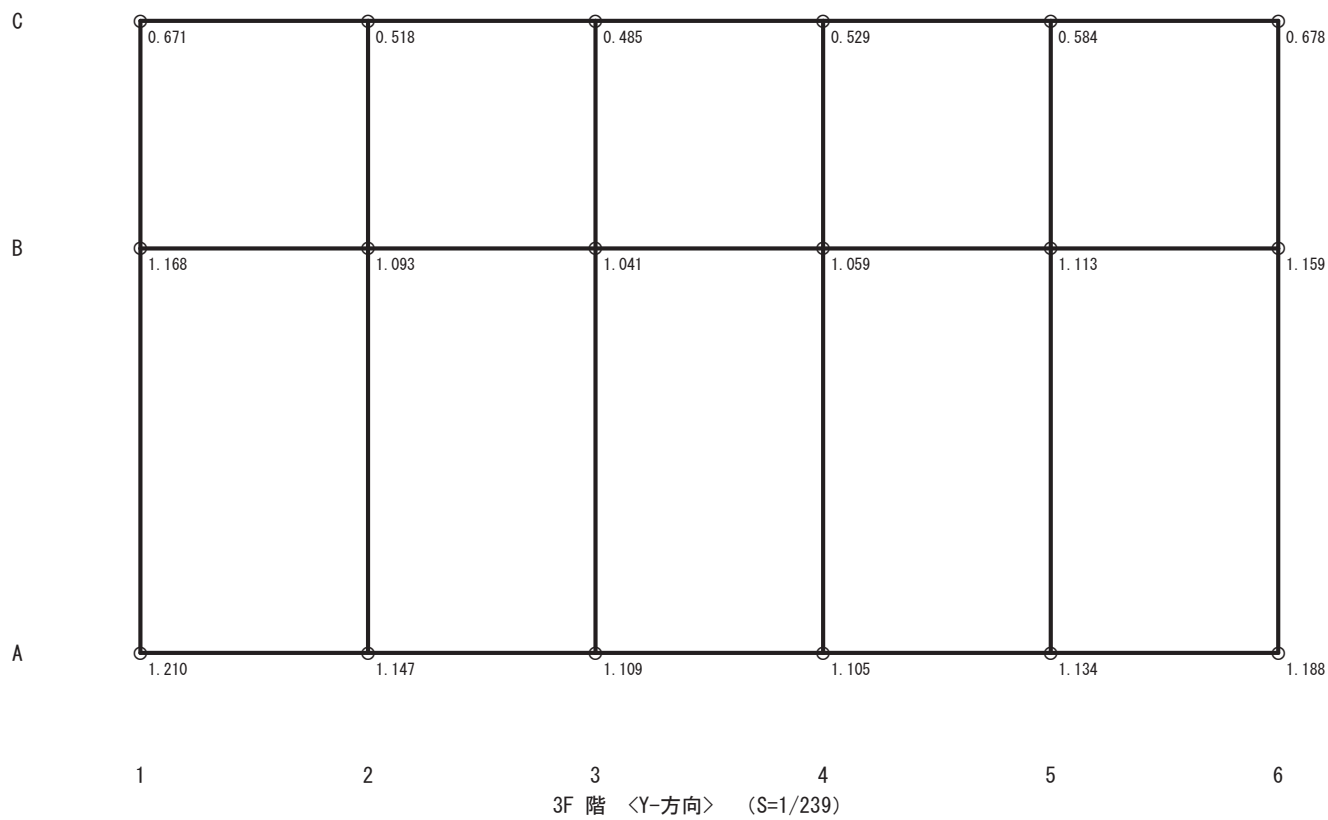


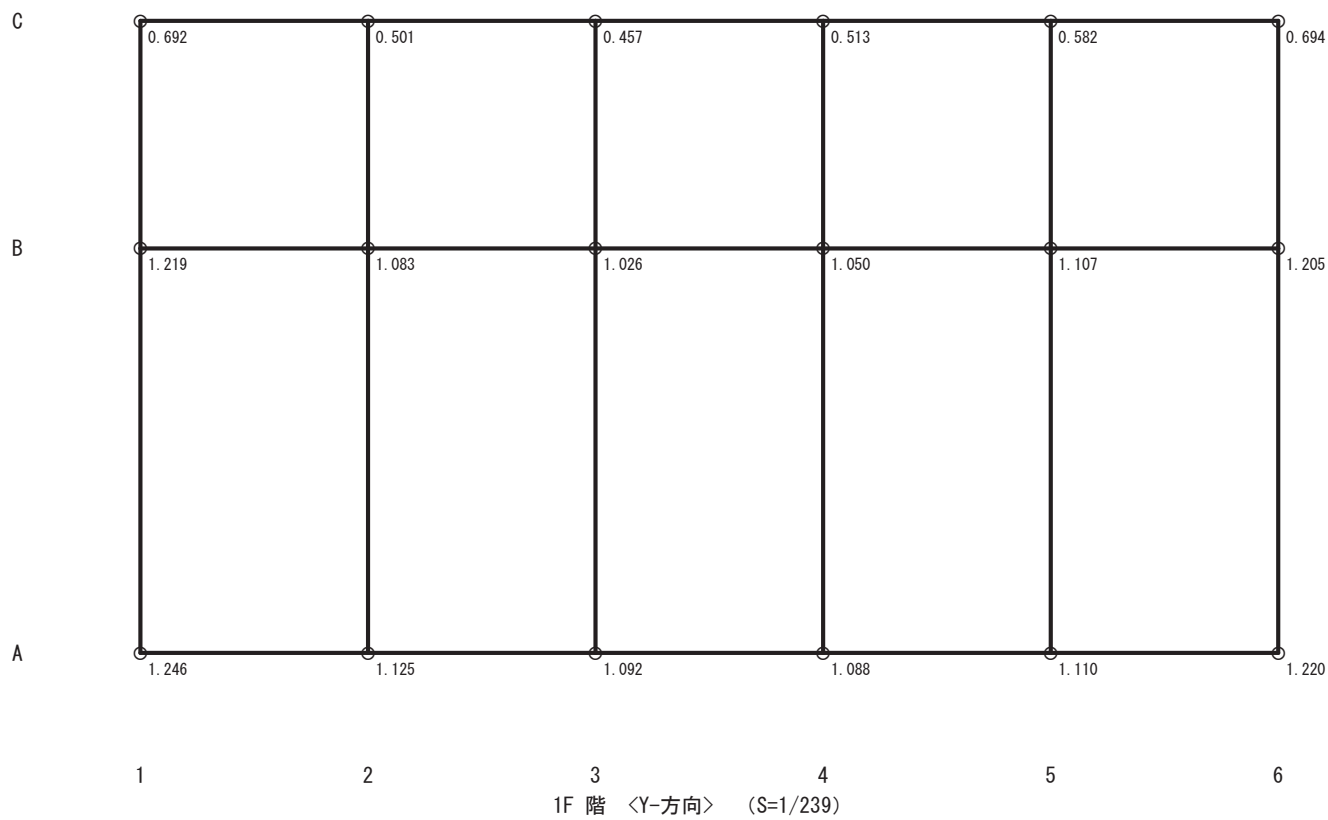


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

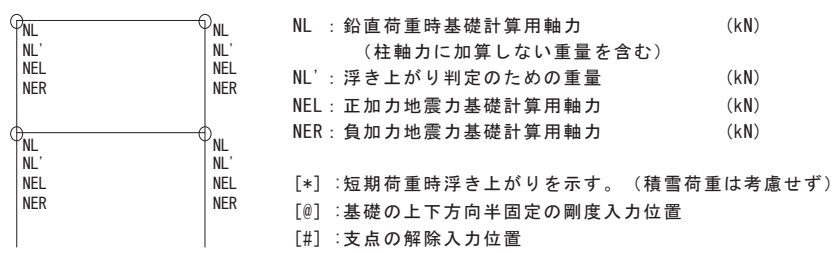

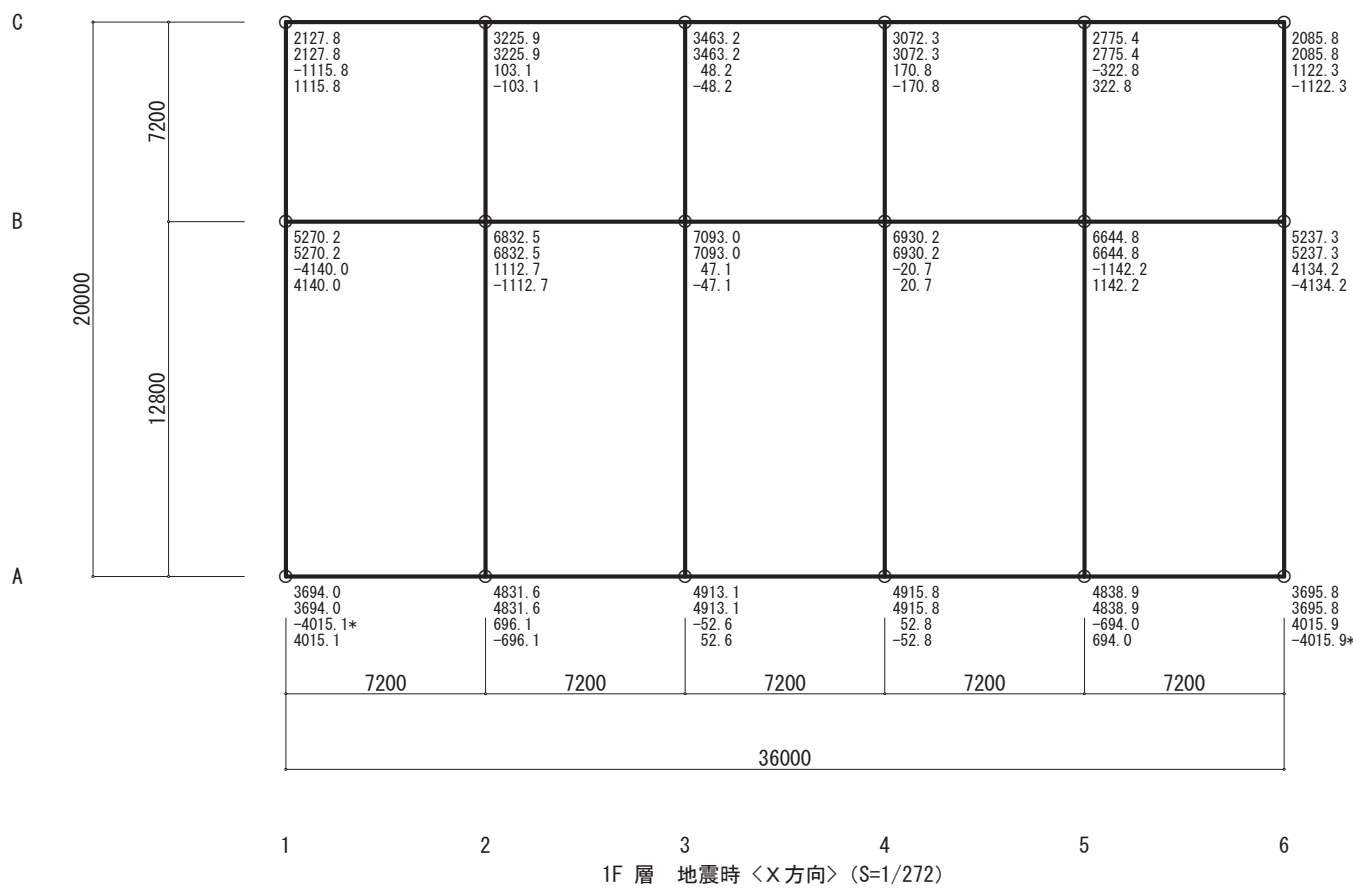

Σ =81647. 6

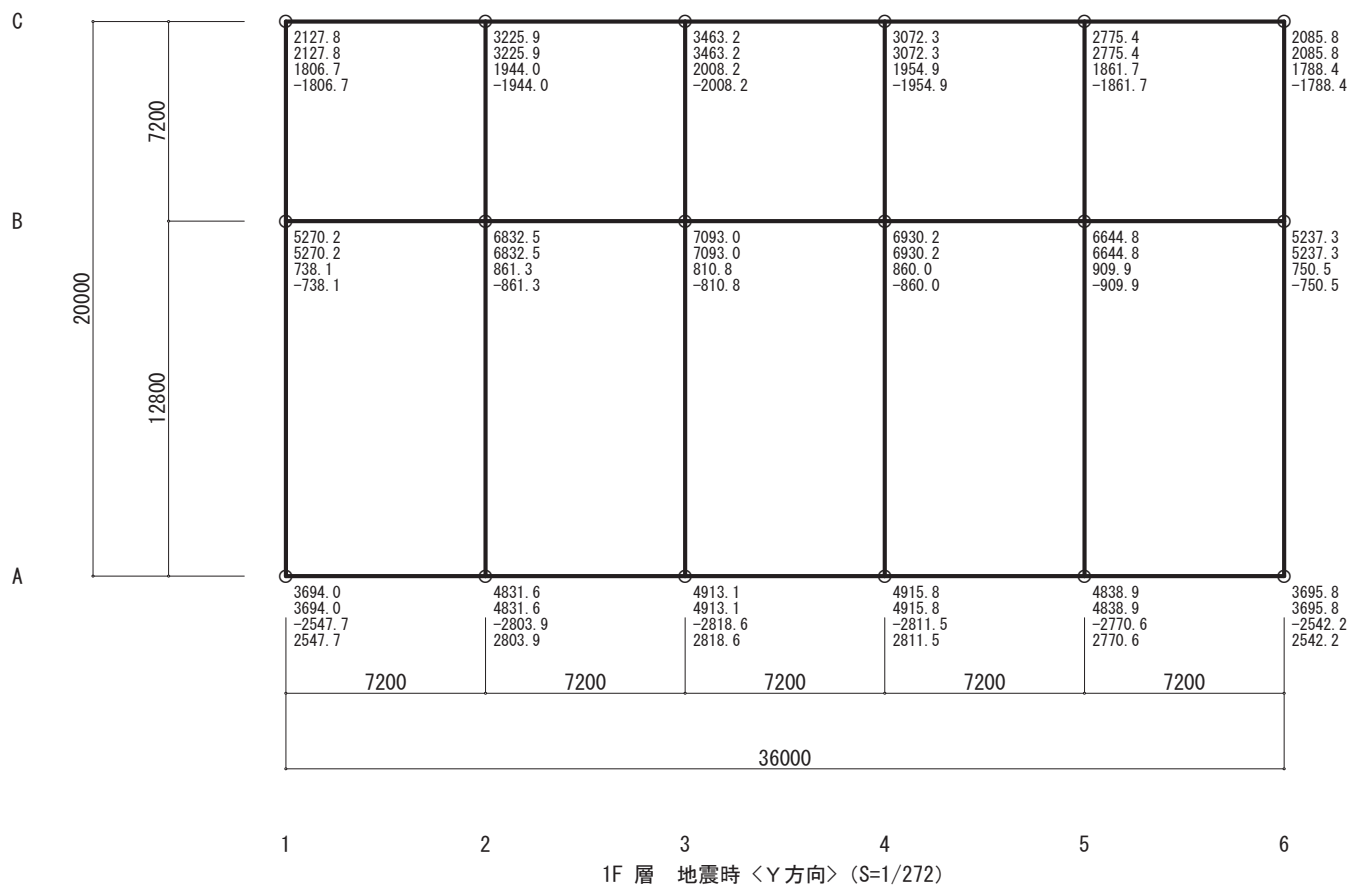

Σ =81647. 6

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 < X 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2127. 79	3225. 92	3463. 22	3072. 28	2775. 43	2085. 79
	NL'	2127. 79	3225. 92	3463. 22	3072. 28	2775. 43	2085. 79
	NEL	-1115. 83	103. 06	48. 16	170. 84	-322. 81	1122. 28
	NER	1115. 83	-103. 06	-48. 16	-170. 84	322. 81	-1122. 28
B	NL	5270. 16	6832. 54	7093. 04	6930. 16	6644. 77	5237. 25
	NL'	5270. 16	6832. 54	7093. 04	6930. 16	6644. 77	5237. 25
	NEL	-4140. 00	1112. 71	47. 12	-20. 65	-1142. 25	4134. 17
	NER	4140. 00	-1112. 71	-47. 12	20. 65	1142. 25	-4134. 17
A	NL	3694. 04	4831. 63	4913. 08	4915. 83	4838. 87	3695. 81
	NL'	3694. 04	4831. 63	4913. 08	4915. 83	4838. 87	3695. 81
	NEL	-4015. 08*	696. 12	-52. 56	52. 81	-694. 02	4015. 94
	NER	4015. 08	-696. 12	52. 56	-52. 81	694. 02	-4015. 94*

地震時 < Y 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2127. 79	3225. 92	3463. 22	3072. 28	2775. 43	2085. 79
	NL'	2127. 79	3225. 92	3463. 22	3072. 28	2775. 43	2085. 79
	NEL	1806. 68	1944. 01	2008. 21	1954. 92	1861. 72	1788. 37
	NER	-1806. 68	-1944. 01	-2008. 21	-1954. 92	-1861. 72	-1788. 37
B	NL	5270. 16	6832. 54	7093. 04	6930. 16	6644. 77	5237. 25
	NL'	5270. 16	6832. 54	7093. 04	6930. 16	6644. 77	5237. 25
	NEL	738. 06	861. 35	810. 78	860. 02	909. 94	750. 48
	NER	-738. 06	-861. 35	-810. 78	-860. 02	-909. 94	-750. 48
A	NL	3694. 04	4831. 63	4913. 08	4915. 83	4838. 87	3695. 81
	NL'	3694. 04	4831. 63	4913. 08	4915. 83	4838. 87	3695. 81
	NEL	-2547. 74	-2803. 87	-2818. 58	-2811. 54	-2770. 59	-2542. 20
	NER	2547. 74	2803. 87	2818. 58	2811. 54	2770. 59	2542. 20

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
h : 層間変形角の階高 (cm)
d/h : 層間変形角
rs : h/d
rs/ave. : rsの相加平均
Rs : 剛性率
* : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0. 7754	400. 0	1/ 516	335	1. 540	1. 000
9F	1. 1684	400. 0	1/ 342		1. 022	1. 000
8F	1. 4490	400. 0	1/ 276		0. 824	1. 000
7F	1. 3684	400. 0	1/ 292		0. 872	1. 000
6F	1. 5231	400. 0	1/ 263		0. 784	1. 000
5F	1. 5405	400. 0	1/ 260		0. 775	1. 000
4F	1. 2635	400. 0	1/ 317		0. 945	1. 000
3F	1. 2933	400. 0	1/ 309		0. 923	1. 000
2F	1. 2661	400. 0	1/ 316		0. 943	1. 000
1F	0. 8694	400. 0	1/ 460		1. 373	1. 000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	1.0252	400.0	1/ 390	290	1.344	1.000
9F	1.5027	400.0	1/ 266		0.917	1.000
8F	1.6678	400.0	1/ 240		0.826	1.000
7F	1.3594	400.0	1/ 294		1.014	1.000
6F	1.4948	400.0	1/ 268		0.922	1.000
5F	1.6070	400.0	1/ 249		0.858	1.000
4F	1.4981	400.0	1/ 267		0.920	1.000
3F	1.5426	400.0	1/ 259		0.893	1.000
2F	1.4945	400.0	1/ 268		0.922	1.000
1F	0.9971	400.0	1/ 401		1.382	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	1011.2	907.6	103.6	1312.4	0.079	1.000
9F	1015.5	887.6	127.9	1317.5	0.097	1.000
8F	1015.6	923.0	92.5	1376.5	0.067	1.000
7F	1014.0	900.7	113.3	1436.0	0.079	1.000
6F	1012.6	904.5	108.1	1445.8	0.075	1.000
5F	1011.5	887.4	124.1	1411.0	0.088	1.000
4F	1010.2	823.4	186.8	1322.8	0.141	1.000
3F	1009.1	826.6	182.5	1325.2	0.138	1.000
2F	1008.3	819.5	188.8	1328.3	0.142	1.000
1F	1008.0	806.8	201.2	1350.8	0.149	1.000


Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
10F	1800.0	1800.5	0.5	1509.5	0.000	1.000
9F	1791.4	1796.9	5.5	1493.9	0.004	1.000
8F	1788.3	1797.1	8.7	1477.1	0.006	1.000
7F	1786.9	1797.0	10.2	1431.1	0.007	1.000
6F	1786.0	1797.2	11.2	1432.4	0.008	1.000
5F	1785.4	1797.2	11.8	1441.5	0.008	1.000
4F	1785.0	1797.2	12.2	1439.5	0.008	1.000
3F	1784.7	1797.2	12.5	1447.2	0.009	1.000
2F	1784.5	1797.3	12.8	1443.0	0.009	1.000
1F	1784.4	1798.2	13.9	1446.3	0.010	1.000



A-3.8 重心・剛心図



A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）



※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ

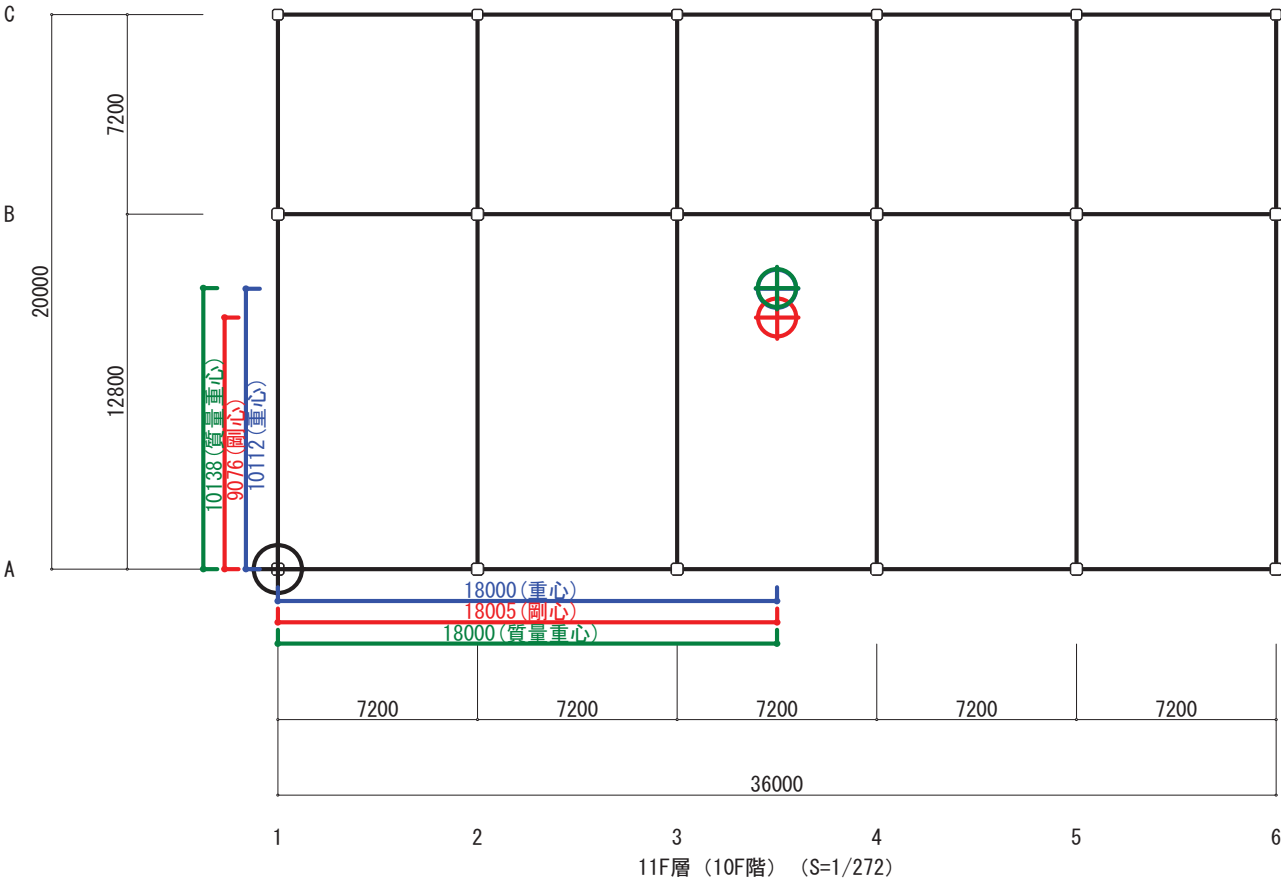


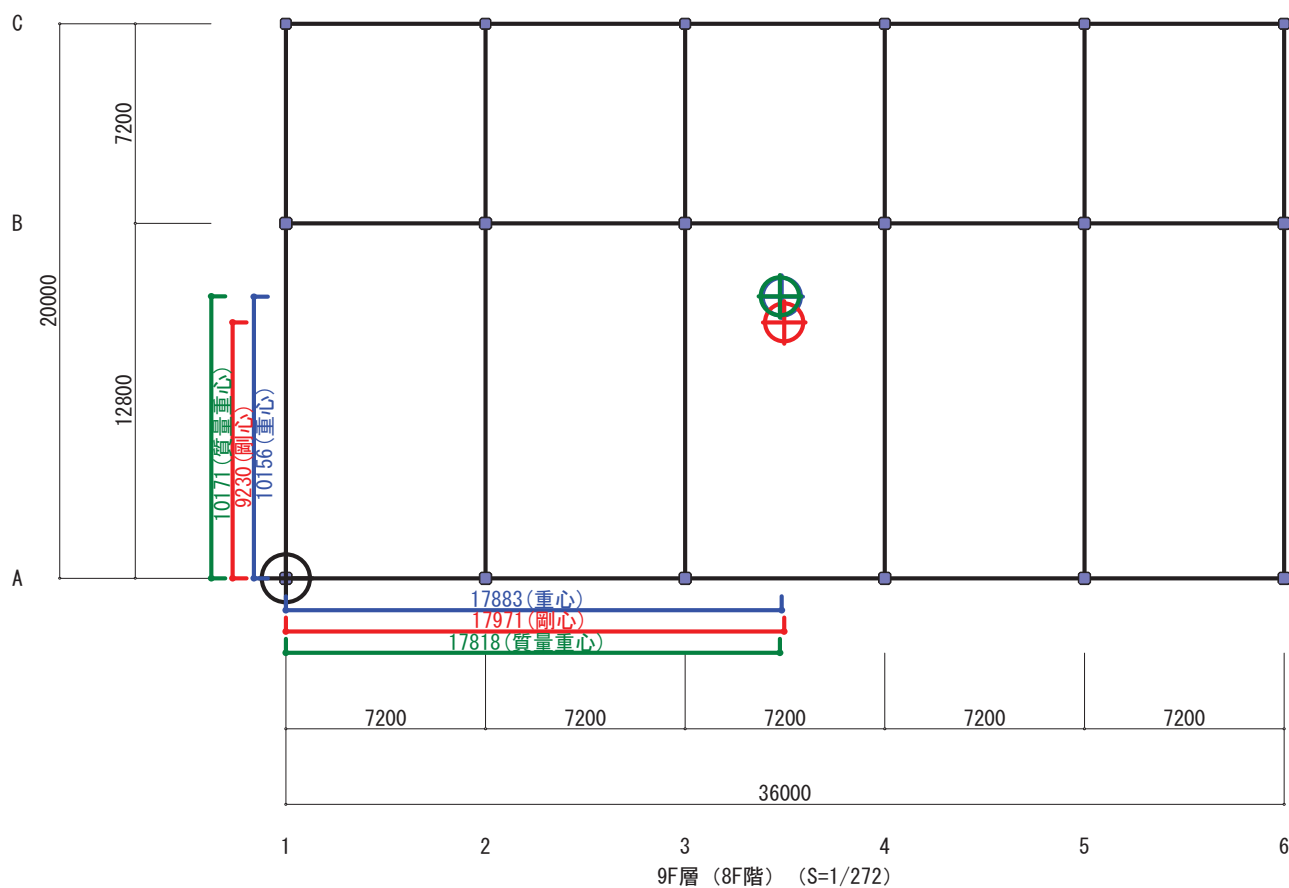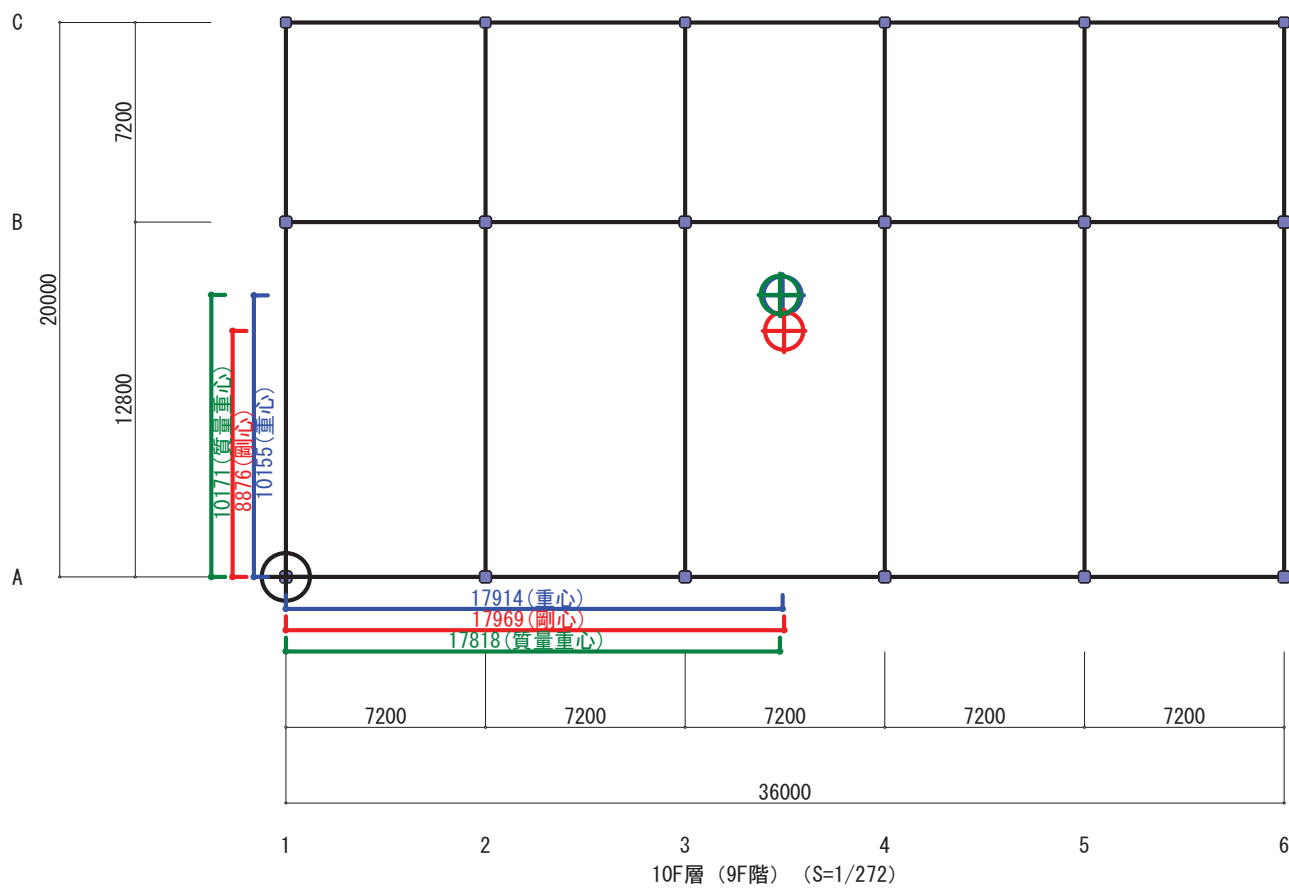

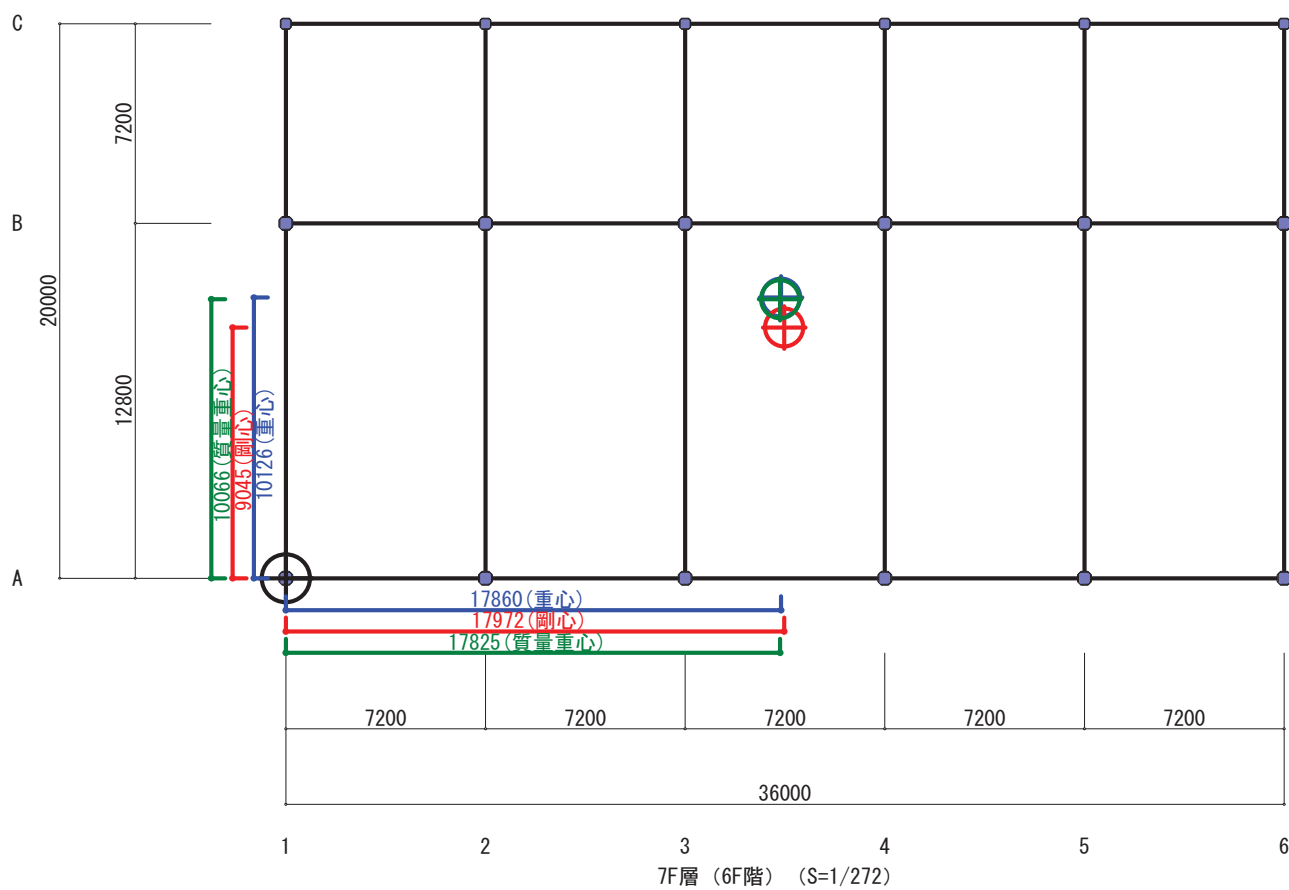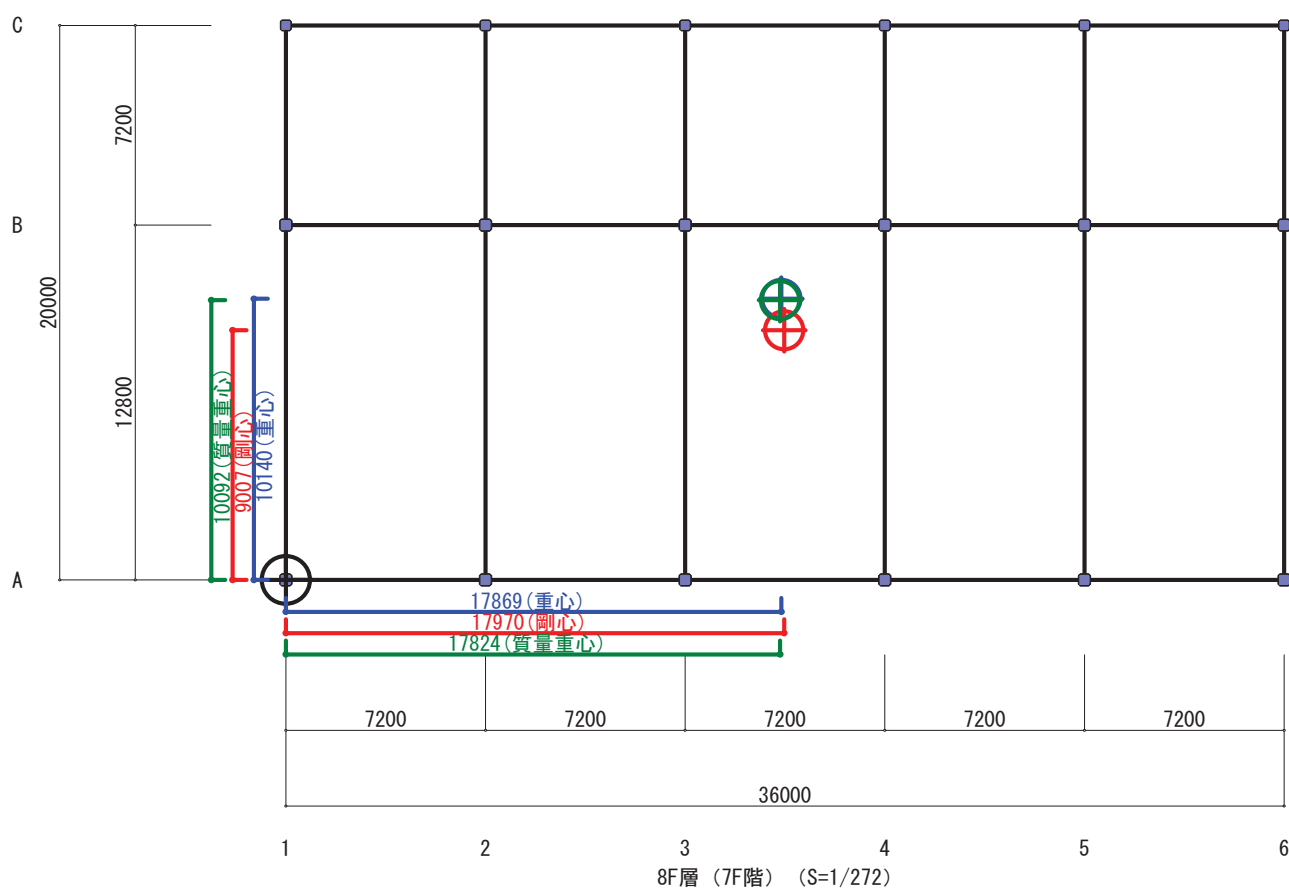

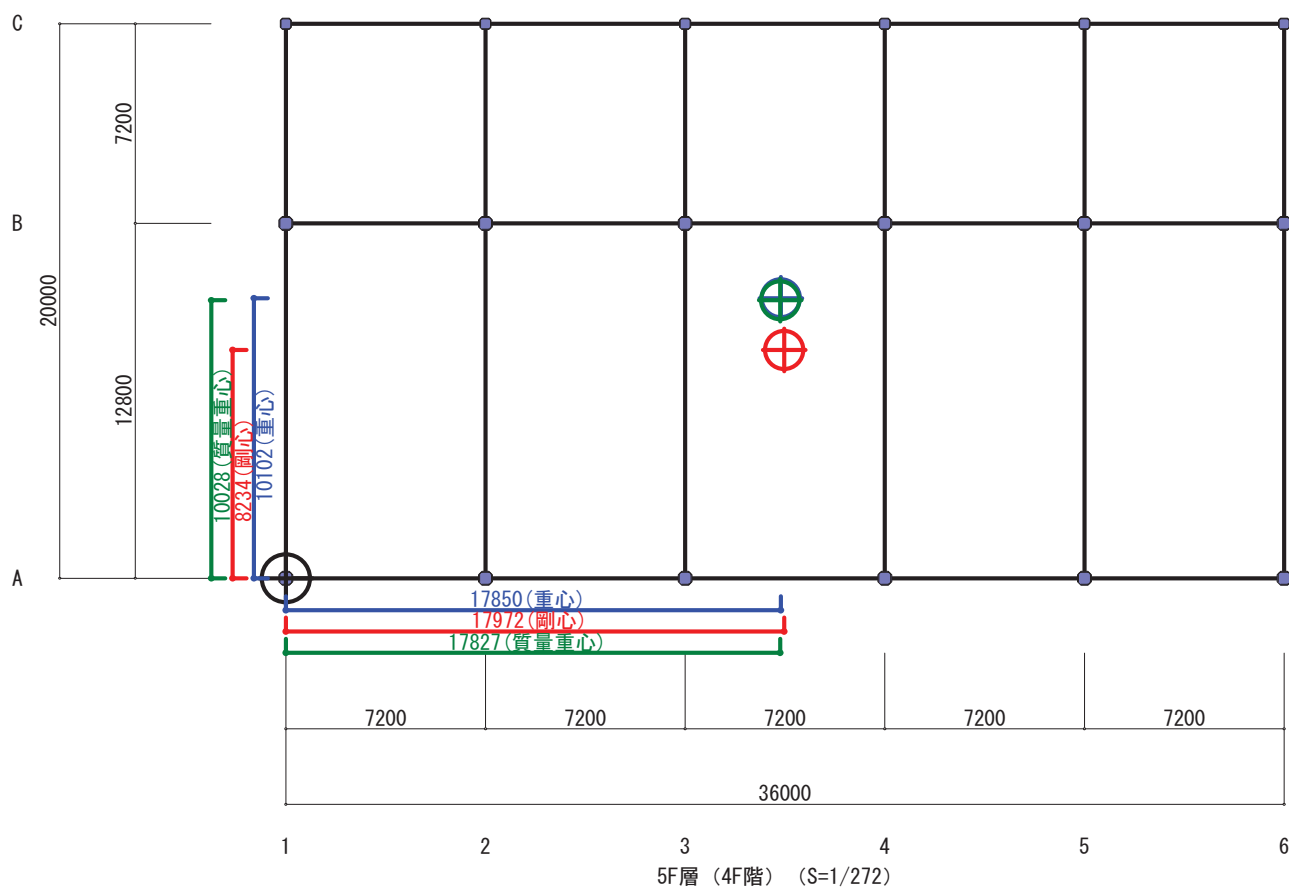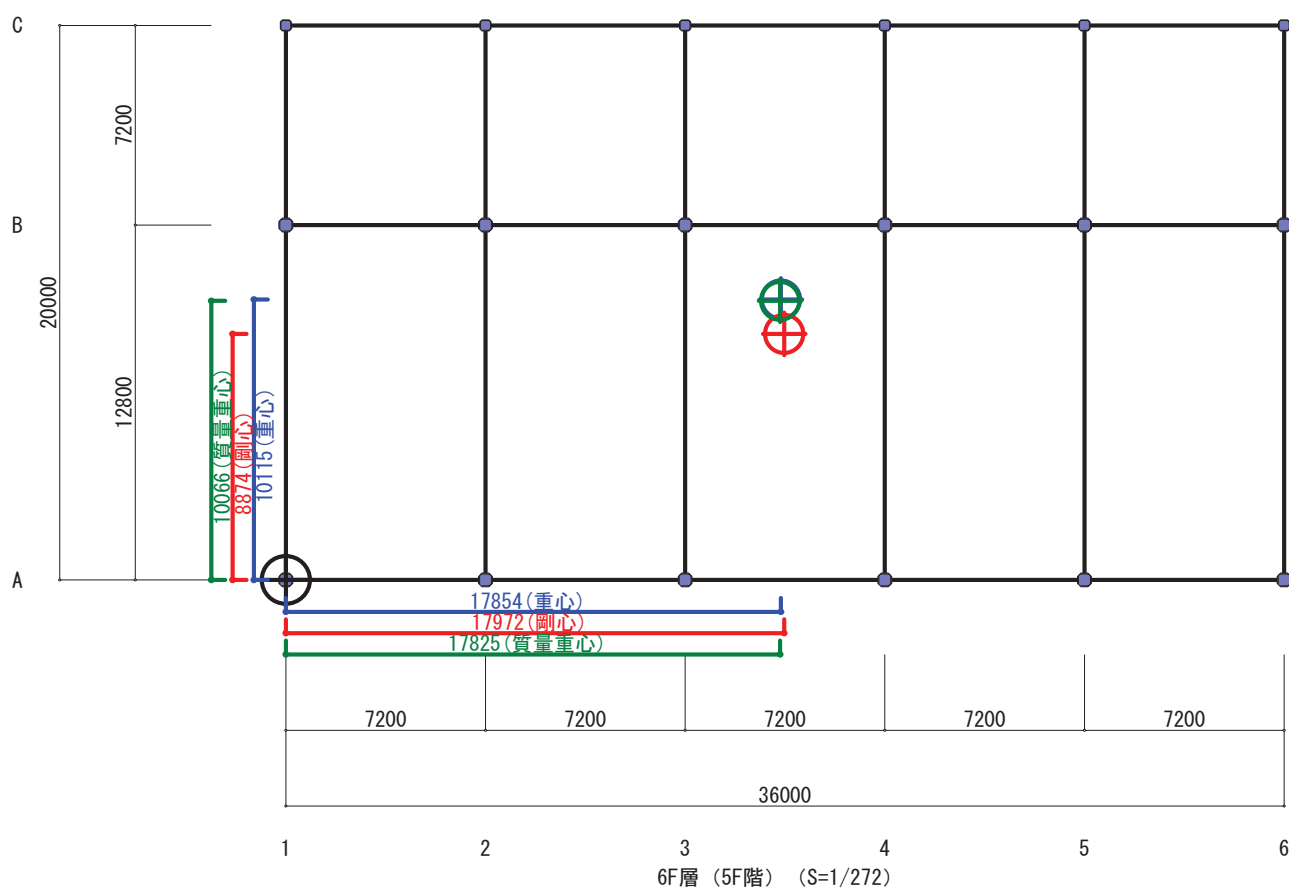

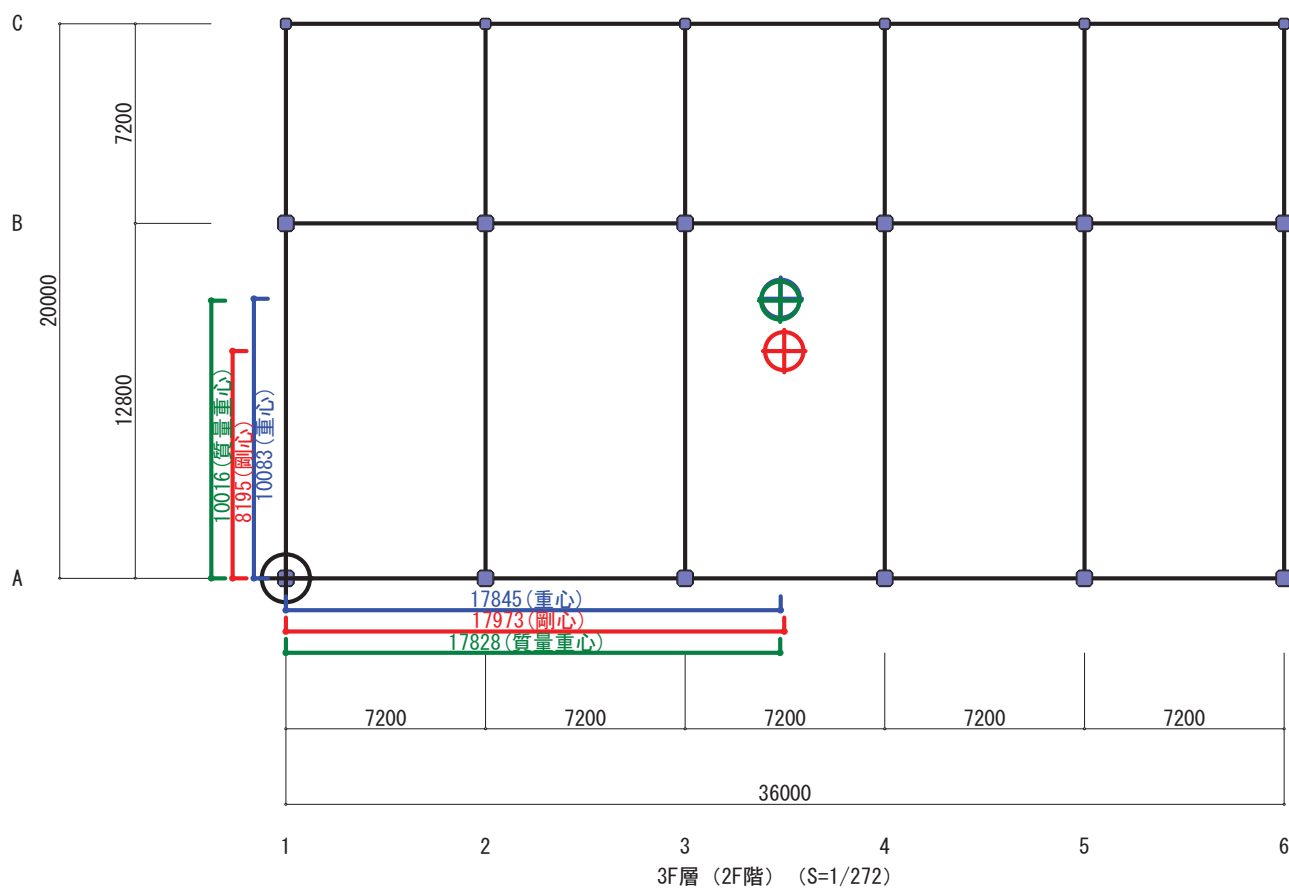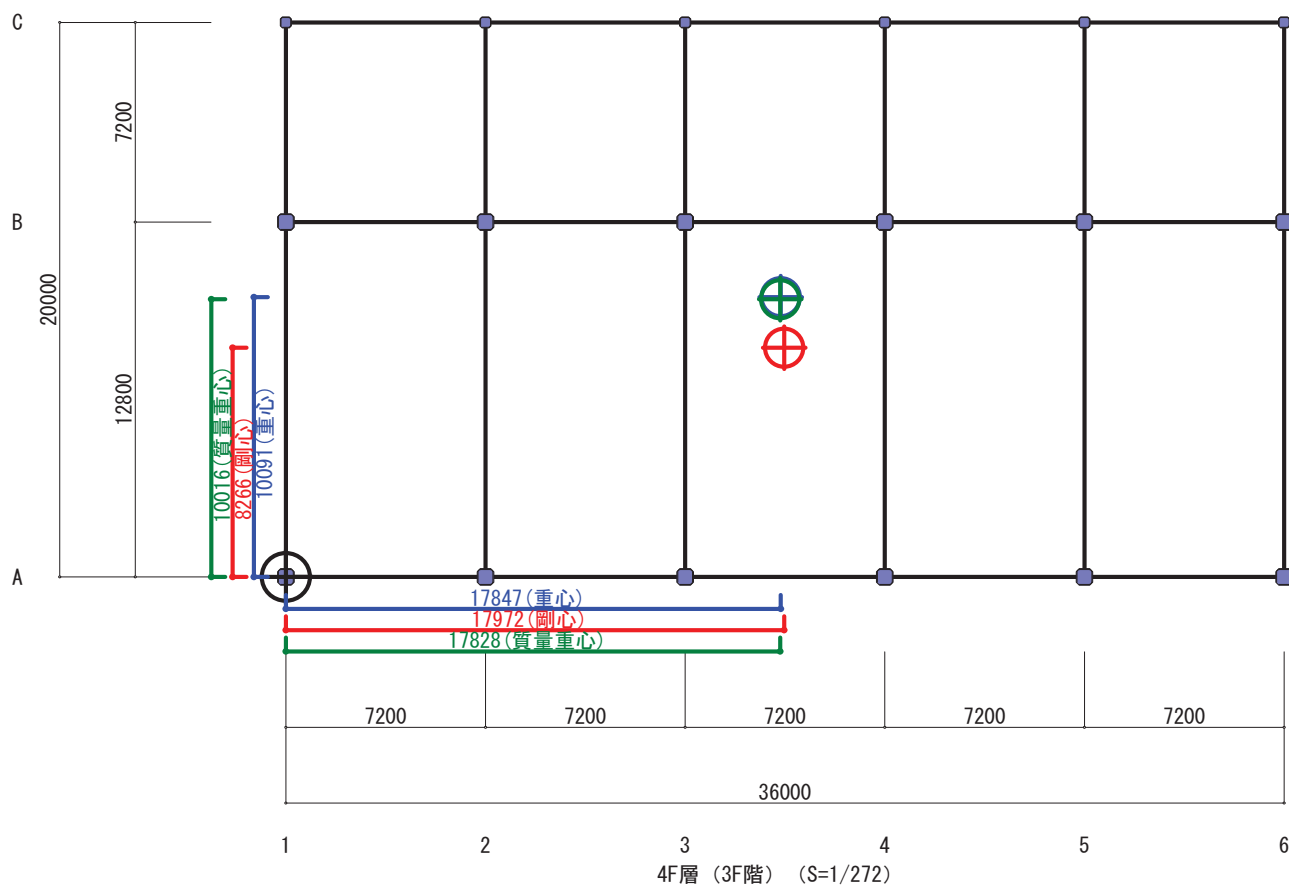

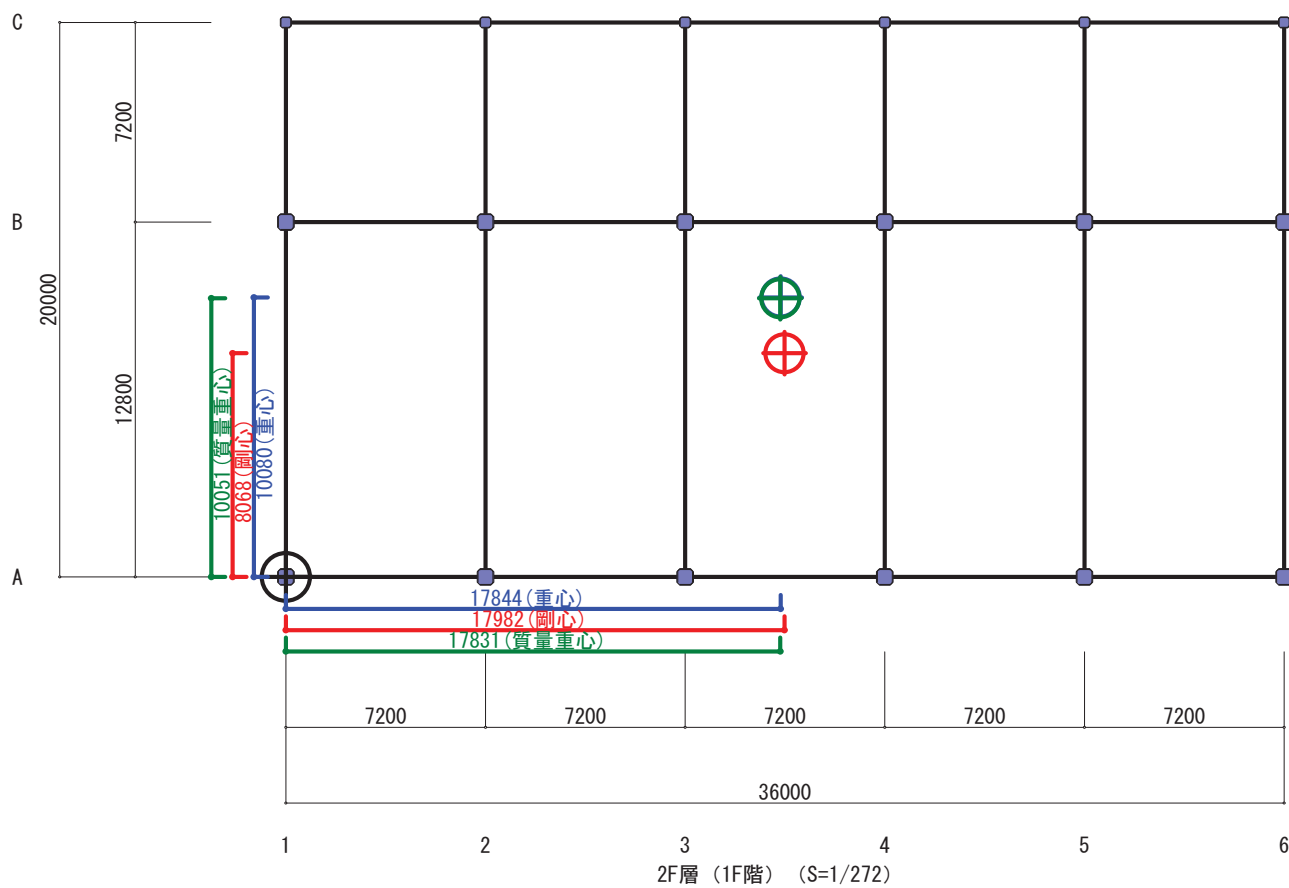

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平19国交第594号第2の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2690.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4117.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5310.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6363.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7273.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8044.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8691.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9213.65	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9612.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9895.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2690.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4117.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5310.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6363.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7273.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8044.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8691.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9213.65	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9612.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9895.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2690.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4117.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5310.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6363.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7273.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8044.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	8691.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9213.65	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	9612.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	9895.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y方向負加力時


階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
10F	2690.87	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	4117.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	5310.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	6363.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	7273.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8044.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
4F	8691. 72	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9213. 65	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9612. 35	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9895. 73	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

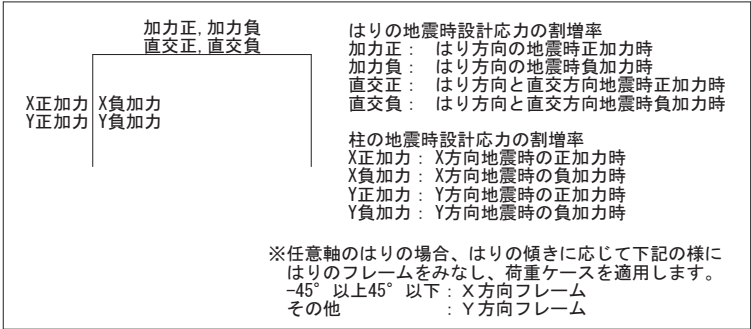

A フレーム (S=1/239)

1	2	3	4	5	6
		B フレーム (S=1/239)			

1	2	3	4	5	6
		C フレーム (S=1/239)			

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
A1フレーム (S=1/239)B C				

11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	A	B	C	

2 フレーム (S=1/239)

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
A		B	C	
3 フレーム (S=1/239)				

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	A	B	C	
	4 フレーム (S=1/239)			

11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	A	B	C

5 フレーム (S=1/239)

11F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
8F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
4F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
3F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
1F	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000

A
B
C

6 フレーム (S=1/239)

A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フルーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
3F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	6	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	6	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_O : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_O + N_w$)

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

(※ 地下階、塔屋の確認は行いません)

(※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)

(※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_O (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	68490.2	3224.9	0.0	3224.9	0.0471
		2	68490.2	4046.4	0.0	4046.4	0.0591
		3	68490.2	4165.9	0.0	4165.9	0.0608
		4	68490.2	4169.0	0.0	4169.0	0.0609
		5	68490.2	4053.9	0.0	4053.9	0.0592
		6	68490.2	3226.7	0.0	3226.7	0.0471
	B	1	68490.2	4439.3	0.0	4439.3	0.0648
		2	68490.2	5533.2	0.0	5533.2	0.0808
		3	68490.2	5844.6	0.0	5844.6	0.0853
		4	68490.2	5680.8	0.0	5680.8	0.0829
		5	68490.2	5344.4	0.0	5344.4	0.0780
		6	68490.2	4406.5	0.0	4406.5	0.0643
	C	1	68490.2	1880.1	0.0	1880.1	0.0275
		2	68490.2	2726.1	0.0	2726.1	0.0398
		3	68490.2	3013.5	0.0	3013.5	0.0440
		4	68490.2	2620.6	0.0	2620.6	0.0383
		5	68490.2	2275.4	0.0	2275.4	0.0332
		6	68490.2	1839.1	0.0	1839.1	0.0269
2F	A	1	61441.5	2887.6	0.0	2887.6	0.0470
		2	61441.5	3622.3	0.0	3622.3	0.0590
		3	61441.5	3741.0	0.0	3741.0	0.0609
		4	61441.5	3743.6	0.0	3743.6	0.0609
		5	61441.5	3629.1	0.0	3629.1	0.0591
		6	61441.5	2889.2	0.0	2889.2	0.0470
	B	1	61441.5	3977.7	0.0	3977.7	0.0647
		2	61441.5	4969.4	0.0	4969.4	0.0809
		3	61441.5	5256.5	0.0	5256.5	0.0856
		4	61441.5	5111.3	0.0	5111.3	0.0832
		5	61441.5	4799.5	0.0	4799.5	0.0781

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
2F	B	6	61441.5	3946.4	0.0	3946.4	0.0642
		1	61441.5	1693.5	0.0	1693.5	0.0276
	C	2	61441.5	2436.4	0.0	2436.4	0.0397
		3	61441.5	2688.3	0.0	2688.3	0.0438
		4	61441.5	2353.5	0.0	2353.5	0.0383
		5	61441.5	2043.4	0.0	2043.4	0.0333
		6	61441.5	1652.7	0.0	1652.7	0.0269
3F	A	1	54531.4	2554.8	0.0	2554.8	0.0469
		2	54531.4	3208.5	0.0	3208.5	0.0588
		3	54531.4	3319.9	0.0	3319.9	0.0609
		4	54531.4	3322.4	0.0	3322.4	0.0609
		5	54531.4	3214.6	0.0	3214.6	0.0590
		6	54531.4	2556.3	0.0	2556.3	0.0469
	B	1	54531.4	3526.5	0.0	3526.5	0.0647
		2	54531.4	4415.8	0.0	4415.8	0.0810
		3	54531.4	4673.1	0.0	4673.1	0.0857
		4	54531.4	4546.0	0.0	4546.0	0.0834
		5	54531.4	4264.5	0.0	4264.5	0.0782
		6	54531.4	3497.9	0.0	3497.9	0.0641
	C	1	54531.4	1510.4	0.0	1510.4	0.0277
		2	54531.4	2158.5	0.0	2158.5	0.0396
		3	54531.4	2376.2	0.0	2376.2	0.0436
		4	54531.4	2093.7	0.0	2093.7	0.0384
		5	54531.4	1820.7	0.0	1820.7	0.0334
		6	54531.4	1471.6	0.0	1471.6	0.0270
4F	A	1	47621.3	2215.4	0.0	2215.4	0.0465
		2	47621.3	2800.4	0.0	2800.4	0.0588
		3	47621.3	2897.8	0.0	2897.8	0.0609
		4	47621.3	2900.3	0.0	2900.3	0.0609
		5	47621.3	2805.8	0.0	2805.8	0.0589
		6	47621.3	2216.7	0.0	2216.7	0.0465
	B	1	47621.3	3068.0	0.0	3068.0	0.0644
		2	47621.3	3872.0	0.0	3872.0	0.0813
		3	47621.3	4092.4	0.0	4092.4	0.0859
		4	47621.3	3983.3	0.0	3983.3	0.0836
		5	47621.3	3739.5	0.0	3739.5	0.0785
		6	47621.3	3043.2	0.0	3043.2	0.0639
	C	1	47621.3	1323.0	0.0	1323.0	0.0278
		2	47621.3	1881.5	0.0	1881.5	0.0395
		3	47621.3	2066.3	0.0	2066.3	0.0434
		4	47621.3	1831.7	0.0	1831.7	0.0385
		5	47621.3	1596.5	0.0	1596.5	0.0335
		6	47621.3	1287.4	0.0	1287.4	0.0270
5F	A	1	40731.5	1875.6	0.0	1875.6	0.0460
		2	40731.5	2396.1	0.0	2396.1	0.0588
		3	40731.5	2476.8	0.0	2476.8	0.0608
		4	40731.5	2479.2	0.0	2479.2	0.0609
		5	40731.5	2400.6	0.0	2400.6	0.0589
		6	40731.5	1876.7	0.0	1876.7	0.0461
	B	1	40731.5	2609.0	0.0	2609.0	0.0641
		2	40731.5	3332.3	0.0	3332.3	0.0818
		3	40731.5	3512.9	0.0	3512.9	0.0862
		4	40731.5	3422.1	0.0	3422.1	0.0840
		5	40731.5	3219.2	0.0	3219.2	0.0790
		6	40731.5	2588.7	0.0	2588.7	0.0636
	C	1	40731.5	1132.8	0.0	1132.8	0.0278
		2	40731.5	1606.9	0.0	1606.9	0.0395
		3	40731.5	1759.5	0.0	1759.5	0.0432
		4	40731.5	1569.2	0.0	1569.2	0.0385
		5	40731.5	1372.6	0.0	1372.6	0.0337
		6	40731.5	1101.4	0.0	1101.4	0.0270
6F	A	1	33905.1	1550.1	0.0	1550.1	0.0457
		2	33905.1	1989.9	0.0	1989.9	0.0587
		3	33905.1	2059.6	0.0	2059.6	0.0607
		4	33905.1	2061.6	0.0	2061.6	0.0608
		5	33905.1	1993.7	0.0	1993.7	0.0588

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N/Σ N
6F	A	6	33905.1	1550.8	0.0	1550.8	0.0457
		1	33905.1	2167.0	0.0	2167.0	0.0639
	B	2	33905.1	2786.8	0.0	2786.8	0.0822
		3	33905.1	2936.6	0.0	2936.6	0.0866
		4	33905.1	2864.3	0.0	2864.3	0.0845
		5	33905.1	2695.4	0.0	2695.4	0.0795
		6	33905.1	2150.0	0.0	2150.0	0.0634
	C	1	33905.1	940.5	0.0	940.5	0.0277
		2	33905.1	1334.0	0.0	1334.0	0.0393
		3	33905.1	1454.9	0.0	1454.9	0.0429
		4	33905.1	1306.4	0.0	1306.4	0.0385
		5	33905.1	1149.1	0.0	1149.1	0.0339
		6	33905.1	914.3	0.0	914.3	0.0270
7F	A	1	27078.6	1221.8	0.0	1221.8	0.0451
		2	27078.6	1584.9	0.0	1584.9	0.0585
		3	27078.6	1640.9	0.0	1640.9	0.0606
		4	27078.6	1642.8	0.0	1642.8	0.0607
		5	27078.6	1588.2	0.0	1588.2	0.0587
		6	27078.6	1222.0	0.0	1222.0	0.0451
	B	1	27078.6	1724.5	0.0	1724.5	0.0637
		2	27078.6	2247.8	0.0	2247.8	0.0830
		3	27078.6	2364.9	0.0	2364.9	0.0873
		4	27078.6	2310.6	0.0	2310.6	0.0853
		5	27078.6	2178.0	0.0	2178.0	0.0804
		6	27078.6	1711.5	0.0	1711.5	0.0632
	C	1	27078.6	744.1	0.0	744.1	0.0275
		2	27078.6	1059.9	0.0	1059.9	0.0391
		3	27078.6	1149.4	0.0	1149.4	0.0424
		4	27078.6	1040.4	0.0	1040.4	0.0384
		5	27078.6	923.2	0.0	923.2	0.0341
		6	27078.6	723.7	0.0	723.7	0.0267
8F	A	1	20309.4	898.3	0.0	898.3	0.0442
		2	20309.4	1185.2	0.0	1185.2	0.0584
		3	20309.4	1227.1	0.0	1227.1	0.0604
		4	20309.4	1228.6	0.0	1228.6	0.0605
		5	20309.4	1187.6	0.0	1187.6	0.0585
		6	20309.4	898.1	0.0	898.1	0.0442
	B	1	20309.4	1285.5	0.0	1285.5	0.0633
		2	20309.4	1712.1	0.0	1712.1	0.0843
		3	20309.4	1795.1	0.0	1795.1	0.0884
		4	20309.4	1759.4	0.0	1759.4	0.0866
		5	20309.4	1664.6	0.0	1664.6	0.0820
		6	20309.4	1276.5	0.0	1276.5	0.0629
	C	1	20309.4	548.6	0.0	548.6	0.0270
		2	20309.4	788.1	0.0	788.1	0.0388
		3	20309.4	845.8	0.0	845.8	0.0416
		4	20309.4	775.6	0.0	775.6	0.0382
		5	20309.4	699.2	0.0	699.2	0.0344
		6	20309.4	534.1	0.0	534.1	0.0263
9F	A	1	13719.8	588.2	0.0	588.2	0.0429
		2	13719.8	800.3	0.0	800.3	0.0583
		3	13719.8	829.0	0.0	829.0	0.0604
		4	13719.8	829.7	0.0	829.7	0.0605
		5	13719.8	801.7	0.0	801.7	0.0584
		6	13719.8	588.1	0.0	588.1	0.0429
	B	1	13719.8	857.7	0.0	857.7	0.0625
		2	13719.8	1185.2	0.0	1185.2	0.0864
		3	13719.8	1233.5	0.0	1233.5	0.0899
		4	13719.8	1215.9	0.0	1215.9	0.0886
		5	13719.8	1159.7	0.0	1159.7	0.0845
		6	13719.8	851.9	0.0	851.9	0.0621
	C	1	13719.8	360.9	0.0	360.9	0.0263
		2	13719.8	520.5	0.0	520.5	0.0379
		3	13719.8	546.0	0.0	546.0	0.0398
		4	13719.8	519.0	0.0	519.0	0.0378
		5	13719.8	481.5	0.0	481.5	0.0351

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
9F	C	6	13719. 8	350. 9	0. 0	350. 9	0. 0256

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	3F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
6F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
7F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部：0 %

継手：15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S 規準による

S N鋼材は、規定値 (S 規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする

6) せん断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) せん断力の判定

$(\tau/fs) \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	1F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮: 考慮する

イ) スクラップ孔径: 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率: 0 %

A_sの欠損率: 0 %

A_nの欠損率: 0 %

エ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S規準による

S N鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ: 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数

計算値

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 1.0

8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

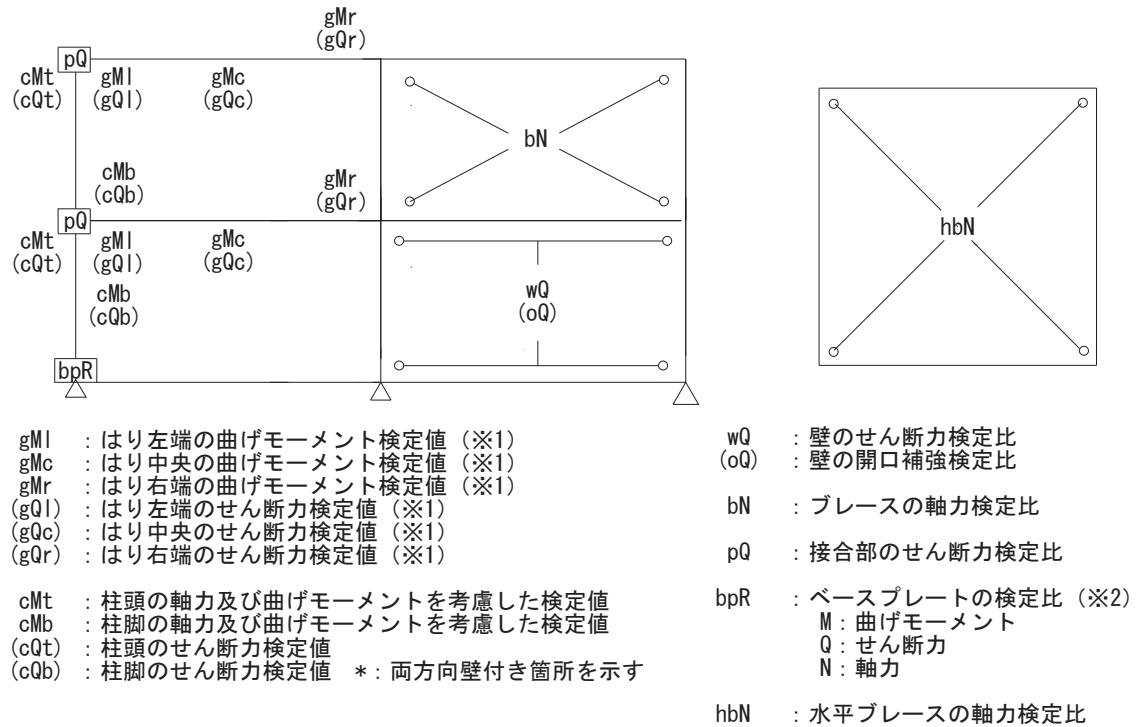

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


11F	405/75	4000	0.49 (0.04)	0.12 (0.10)	0.06 (0.01)	0.05 (0.08)	0.08 (0.09)	0.05 (0.00)	0.09 (0.09)	0.10 (0.09)	0.04 (0.00)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.08 (0.09)	0.05 (0.08)	0.06 (0.01)	0.12 (0.10)	0.49 (0.04)
10F			0.36 (0.08)	0.18 (0.13)	0.05 (0.02)	0.05 (0.11)	0.10 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.11)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.11)	0.10 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.11)	0.05 (0.07)	0.05 (0.02)	0.18 (0.12)
9F		0.41 (0.12)	0.16 (0.12)	0.05 (0.02)	0.05 (0.16)	0.10 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.16)	0.11 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.16)	0.10 (0.10)	0.05 (0.00)	0.10 (0.16)	0.05 (0.08)	0.05 (0.02)	0.16 (0.12)	0.38 (0.08)
8F		0.30 (0.09)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.04 (0.12)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.13)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.13)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.12)	0.05 (0.06)	0.05 (0.01)	0.12 (0.09)	0.37 (0.12)
7F		0.31 (0.12)	0.13 (0.09)	0.04 (0.01)	0.04 (0.15)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.16)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.16)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.15)	0.05 (0.06)	0.05 (0.01)	0.12 (0.12)	0.28 (0.09)
6F		0.33 (0.14)	0.12 (0.09)	0.04 (0.01)	0.04 (0.18)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.19)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.19)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.18)	0.05 (0.06)	0.05 (0.01)	0.12 (0.14)	0.30 (0.12)
5F		0.31 (0.15)	0.08 (0.06)	0.02 (0.01)	0.02 (0.19)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.20)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.20)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.19)	0.05 (0.03)	0.05 (0.01)	0.12 (0.15)	0.31 (0.14)
4F		0.32 (0.18)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.02 (0.22)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.23)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.23)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.22)	0.05 (0.03)	0.05 (0.01)	0.12 (0.18)	0.29 (0.15)
3F		0.34 (0.20)	0.07 (0.05)	0.02 (0.01)	0.02 (0.25)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.26)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.26)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.25)	0.05 (0.04)	0.05 (0.01)	0.12 (0.20)	0.31 (0.18)
2F		0.37 (0.22)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.02 (0.28)	0.10 (0.08)	0.05 (0.00)	0.10 (0.29)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.29)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.10 (0.28)	0.05 (0.04)	0.05 (0.00)	0.12 (0.22)	0.33 (0.20)
1F			0.38 (0.22)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.08 (0.09)	0.06 (0.01)	0.04 (0.07)	0.38 (0.22)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000			
			1		2		3		4		5		6		A フレーム (S=1/272)			


11F	40575	4000	0.46 (0.06)	0.17 (0.14)	0.08 (0.02)	0.51 (0.09)	0.12 (0.12)	0.07 (0.00)	0.45 (0.09)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.48 (0.09)	0.12 (0.12)	0.06 (0.00)	0.53 (0.09)	0.06 (0.11)	0.08 (0.01)	0.45 (0.06)	0.16 (0.14)		
10F			0.36 (0.11)	0.23 (0.14)	0.05 (0.03)	0.38 (0.16)	0.11 (0.10)	0.06 (0.00)	0.32 (0.16)	0.09 (0.09)	0.05 (0.00)	0.35 (0.16)	0.08 (0.10)	0.05 (0.00)	0.40 (0.15)	0.06 (0.07)	0.05 (0.03)	0.35 (0.11)	0.37 (0.06)		
9F			0.43 (0.17)	0.20 (0.13)	0.05 (0.03)	0.47 (0.22)	0.11 (0.11)	0.06 (0.00)	0.42 (0.24)	0.09 (0.10)	0.05 (0.00)	0.45 (0.23)	0.08 (0.10)	0.05 (0.00)	0.48 (0.22)	0.06 (0.07)	0.05 (0.02)	0.42 (0.17)	0.36 (0.11)		
8F			0.33 (0.13)	0.15 (0.10)	0.04 (0.02)	0.35 (0.17)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.32 (0.18)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.34 (0.18)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.36 (0.17)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.32 (0.13)	0.39 (0.17)		
7F			0.34 (0.17)	0.15 (0.10)	0.04 (0.02)	0.37 (0.21)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.35 (0.23)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.37 (0.22)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.38 (0.21)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.33 (0.17)	0.30 (0.13)		
6F			0.37 (0.20)	0.14 (0.09)	0.04 (0.02)	0.42 (0.26)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.40 (0.27)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.41 (0.26)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.42 (0.25)	0.04 (0.06)	0.04 (0.01)	0.36 (0.20)	0.33 (0.17)		
5F			0.36 (0.21)	0.10 (0.06)	0.02 (0.02)	0.41 (0.27)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.39 (0.28)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.40 (0.27)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.41 (0.26)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.38 (0.21)	0.35 (0.20)		
4F			0.37 (0.24)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.43 (0.30)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.42 (0.32)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.31)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.42 (0.29)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.36 (0.24)	0.34 (0.21)		
3F			0.40 (0.27)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.46 (0.34)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.46 (0.36)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.46 (0.35)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.46 (0.33)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.39 (0.27)	0.36 (0.24)		
2F			0.44 (0.30)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.51 (0.38)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.52 (0.40)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.52 (0.39)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.50 (0.37)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.43 (0.30)	0.38 (0.27)		
1F				0.46 (0.30)	0.10 (0.11)	0.53 (0.38)	0.08 (0.09)	0.55 (0.40)	0.09 (0.09)	0.54 (0.39)	0.10 (0.10)	0.52 (0.37)	0.06 (0.08)	0.46 (0.30)							
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
			36000																		
			1	2	3	4	5	6	B フレーム (S=1/272)												

11F	405/75	0.32 (0.04)	0.22 (0.18)	0.11 (0.01)	0.13 (0.16)	0.28 (0.04)	0.22 (0.18)	0.10 (0.01)	0.22 (0.04)	0.16 (0.16)	0.14 (0.15)	0.10 (0.01)	0.28 (0.04)	0.17 (0.16)	0.09 (0.01)	0.23 (0.18)	0.28 (0.04)	0.18 (0.17)	0.11 (0.00)	0.29 (0.03)							
10F		0.23 (0.06)	0.27 (0.04)	0.08 (0.17)	0.08 (0.02)	0.26 (0.09)	0.28 (0.23)	0.13 (0.01)	0.23 (0.09)	0.23 (0.22)	0.22 (0.04)	0.21 (0.21)	0.13 (0.01)	0.26 (0.09)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.22 (0.15)	0.25 (0.04)	0.12 (0.12)	0.09 (0.01)	0.21 (0.06)	0.25 (0.03)					
9F		0.28 (0.09)	0.25 (0.06)	0.09 (0.16)	0.09 (0.12)	0.27 (0.13)	0.28 (0.23)	0.13 (0.01)	0.28 (0.14)	0.23 (0.09)	0.23 (0.22)	0.21 (0.21)	0.13 (0.01)	0.30 (0.13)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.22 (0.15)	0.22 (0.08)	0.13 (0.13)	0.09 (0.01)	0.26 (0.09)	0.23 (0.06)					
8F		0.29 (0.11)	0.29 (0.09)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.34 (0.16)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.31 (0.17)	0.28 (0.14)	0.18 (0.10)	0.07 (0.11)	0.07 (0.01)	0.33 (0.16)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.14)	0.27 (0.12)	0.07 (0.07)	0.06 (0.01)	0.27 (0.11)	0.27 (0.09)					
7F		0.32 (0.14)	0.30 (0.11)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.37 (0.20)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.22)	0.12 (0.12)	0.31 (0.17)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.36 (0.20)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.13)	0.29 (0.14)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.30 (0.14)	0.28 (0.11)					
6F		0.34 (0.17)	0.33 (0.14)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.41 (0.24)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.40 (0.26)	0.12 (0.12)	0.36 (0.22)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.40 (0.24)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.13)	0.31 (0.17)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.33 (0.17)	0.31 (0.14)					
5F		0.37 (0.20)	0.35 (0.17)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.45 (0.28)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.45 (0.31)	0.13 (0.12)	0.41 (0.26)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.44 (0.27)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.13)	0.35 (0.21)	0.09 (0.07)	0.06 (0.00)	0.35 (0.19)	0.34 (0.17)					
4F		0.39 (0.23)	0.38 (0.20)	0.05 (0.09)	0.05 (0.01)	0.49 (0.32)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.50 (0.36)	0.13 (0.12)	0.46 (0.31)	0.12 (0.12)	0.07 (0.00)	0.47 (0.31)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.14 (0.13)	0.38 (0.24)	0.10 (0.07)	0.06 (0.00)	0.38 (0.22)	0.36 (0.19)					
3F		0.42 (0.25)	0.40 (0.23)	0.06 (0.08)	0.06 (0.00)	0.53 (0.37)	0.14 (0.13)	0.07 (0.00)	0.56 (0.40)	0.14 (0.12)	0.51 (0.36)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.51 (0.35)	0.13 (0.08)	0.05 (0.00)	0.14 (0.13)	0.41 (0.27)	0.11 (0.08)	0.06 (0.00)	0.40 (0.25)	0.39 (0.22)					
2F		0.43 (0.28)	0.43 (0.25)	0.06 (0.08)	0.06 (0.00)	0.56 (0.41)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.60 (0.45)	0.15 (0.13)	0.57 (0.40)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.54 (0.39)	0.15 (0.09)	0.06 (0.00)	0.15 (0.14)	0.44 (0.31)	0.14 (0.09)	0.07 (0.00)	0.42 (0.28)	0.42 (0.25)					
1F		0.43 (0.28)	0.05 (0.06)	0.08 (0.01)	0.08 (0.08)	0.55 (0.09)	0.08 (0.03)	0.07 (0.00)	0.07 (0.07)	0.60 (0.45)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.54 (0.39)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.08 (0.08)	0.46 (0.34)	0.08 (0.09)	0.06 (0.01)	0.05 (0.06)	0.43 (0.28)					
		7200				7200				7200				7200				7200									
		36000																									
		1	2				3				4				5				6								
		C フレーム (S=1/272)																									

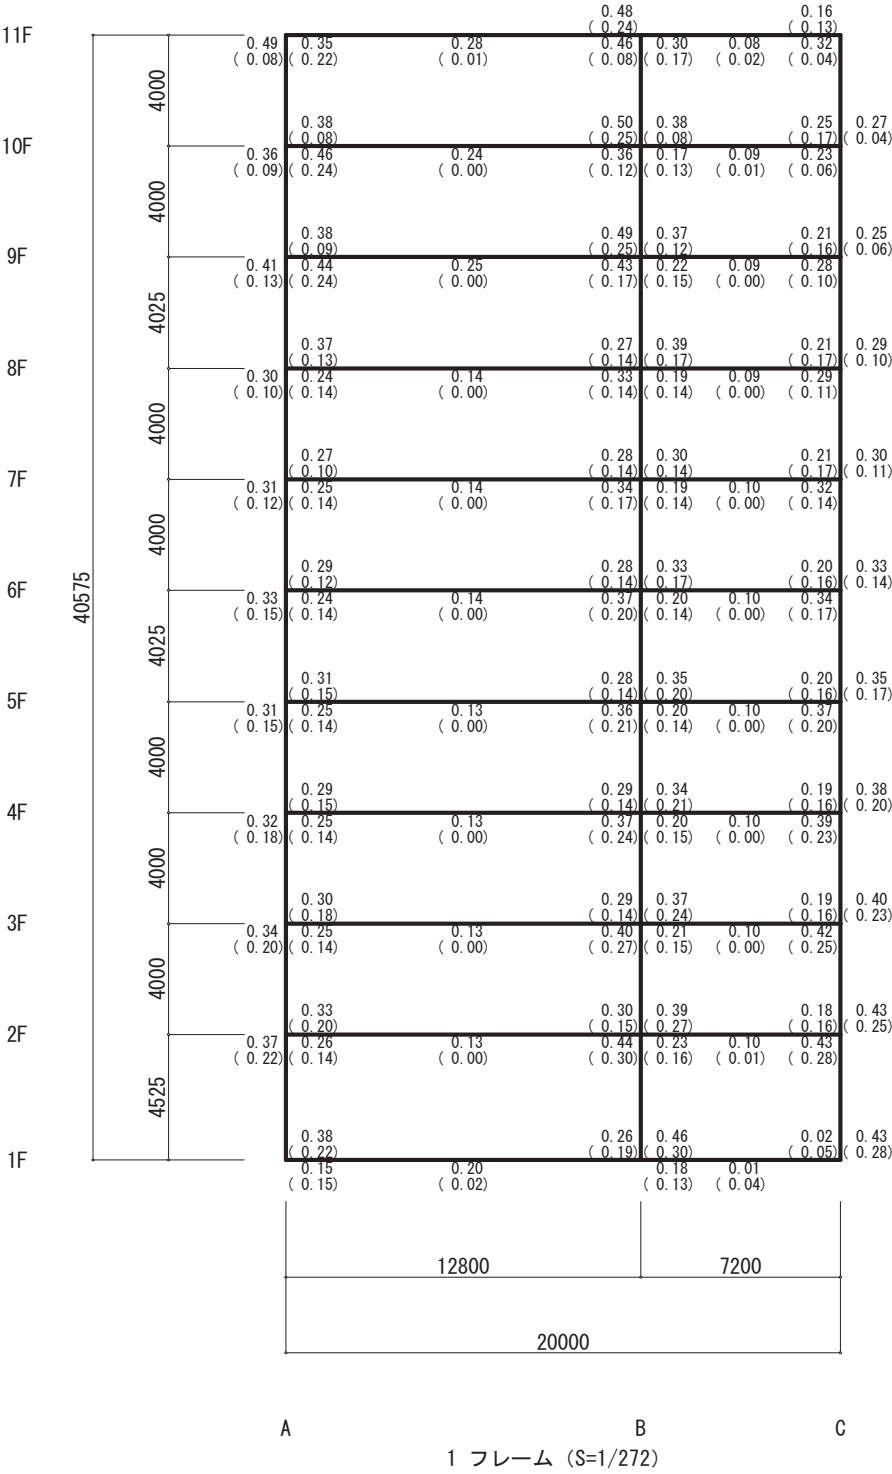

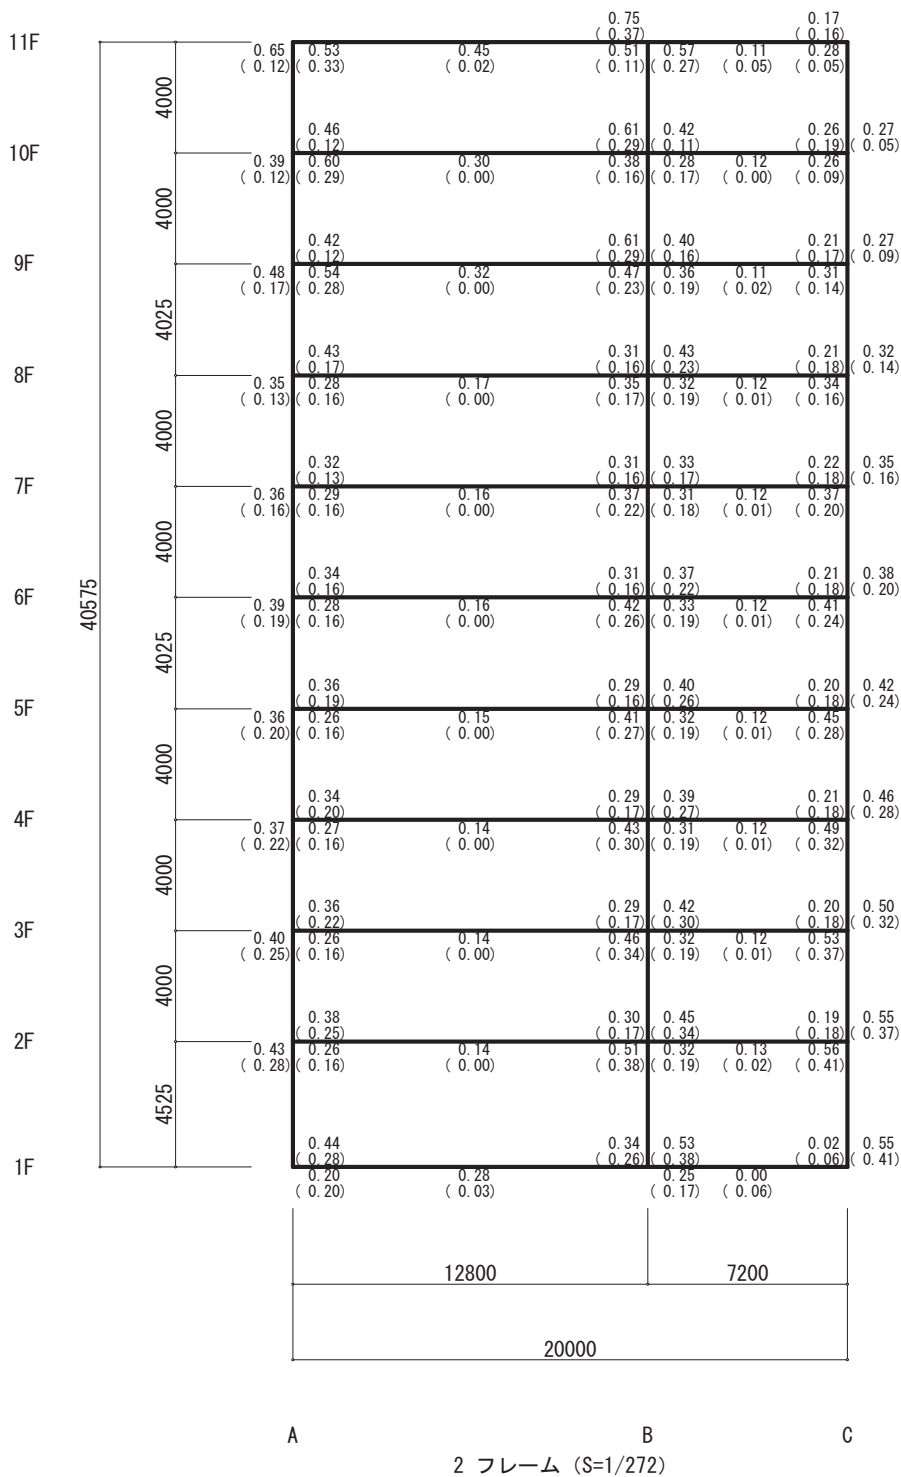

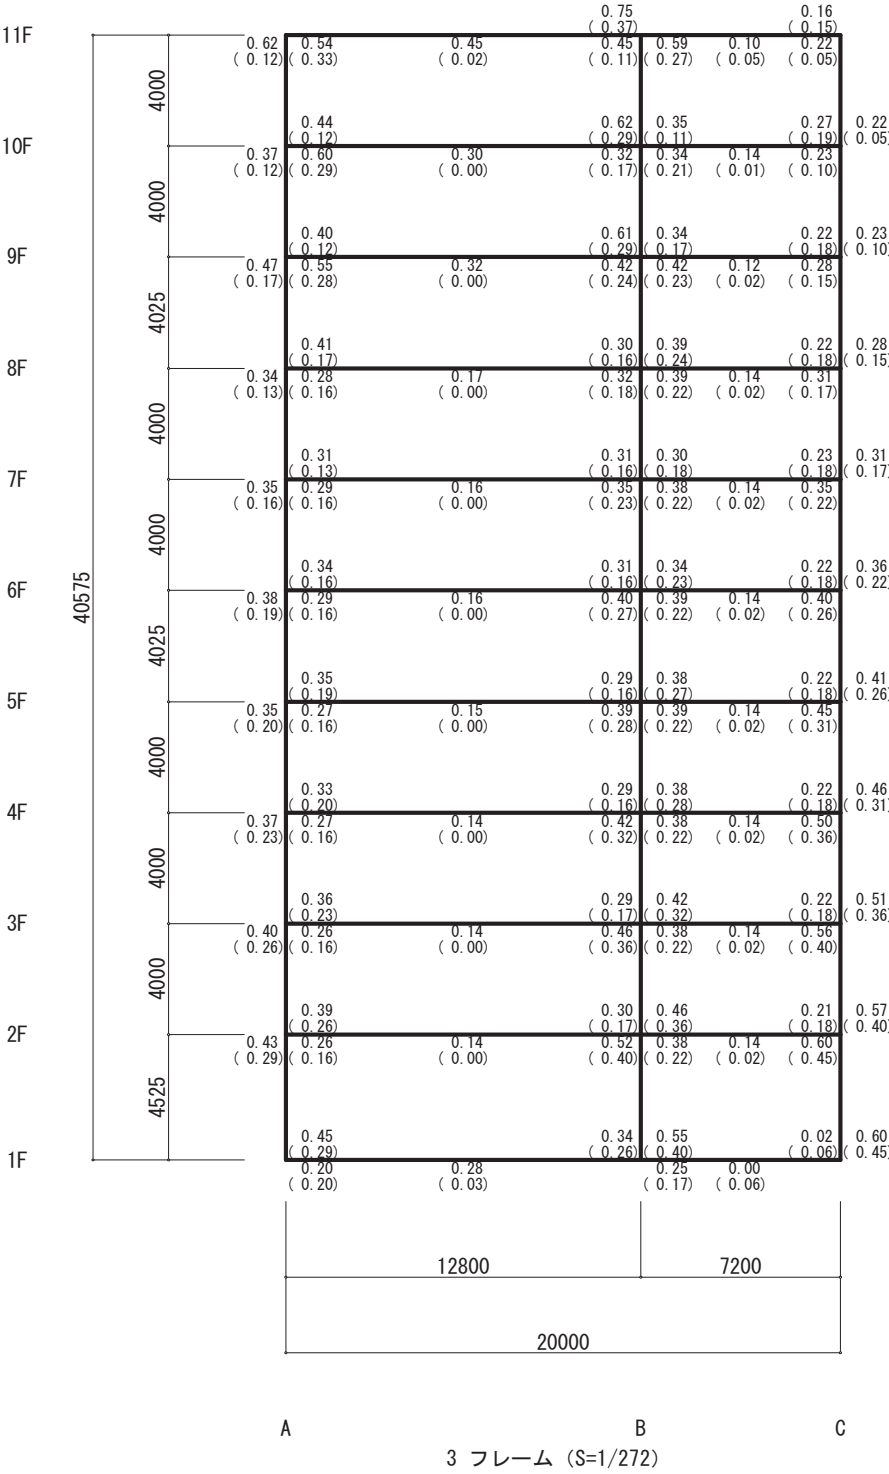

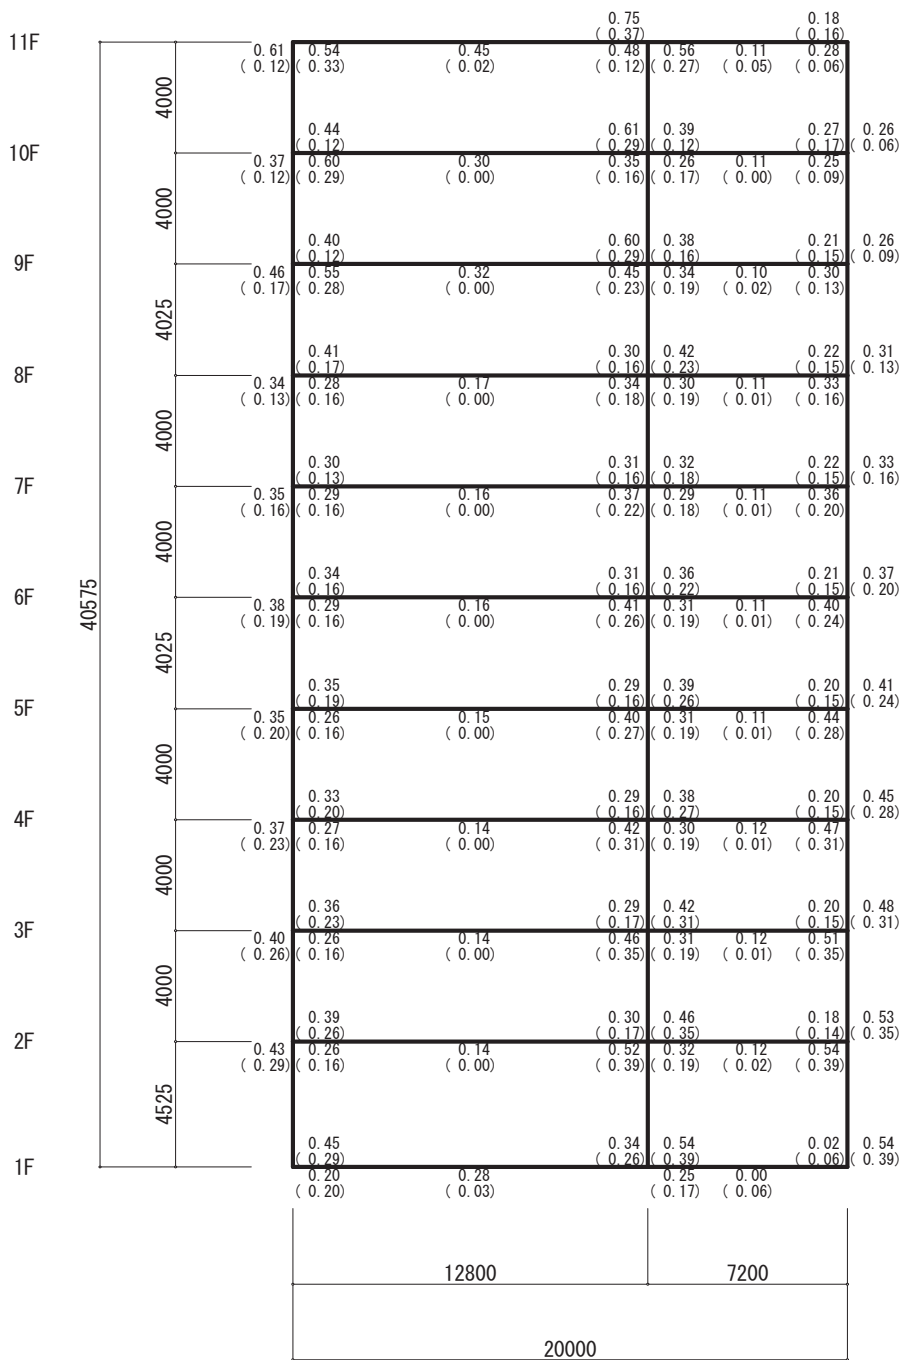



A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

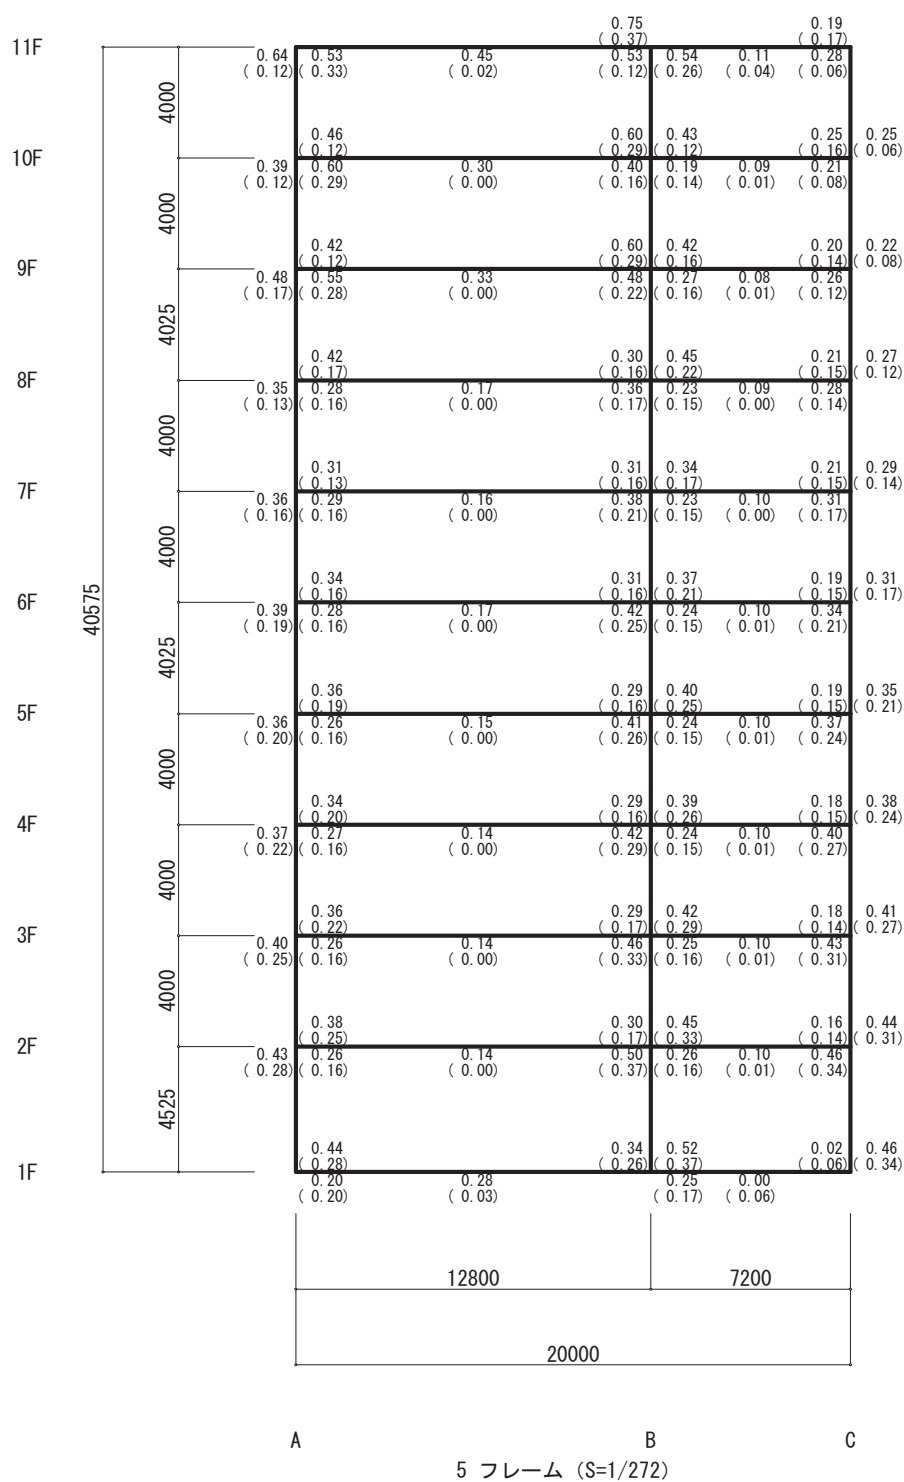

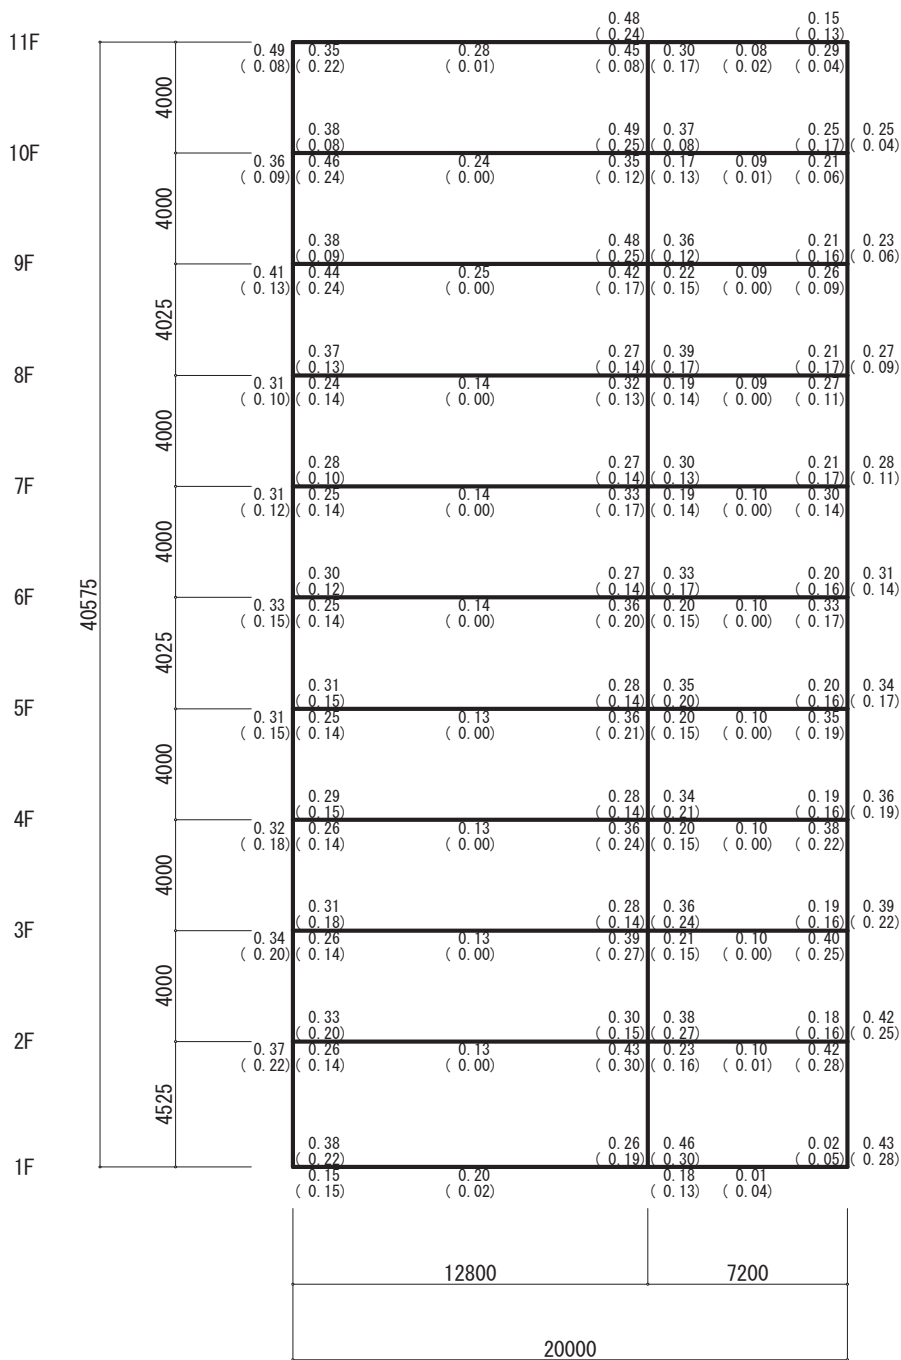



A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

(2) 短期荷重時断面検定比図

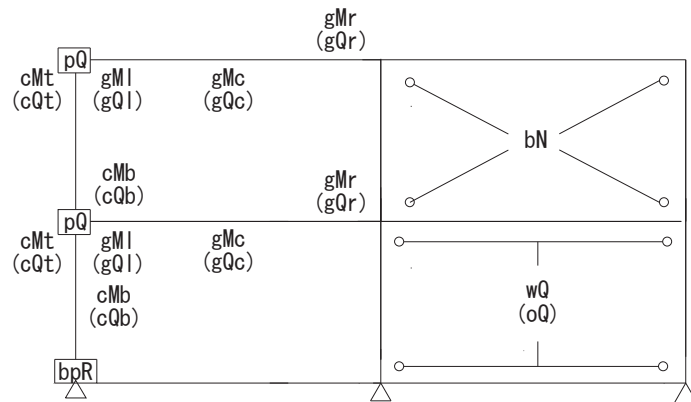

gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gQt : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 gQc : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 gQr : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cQt : 柱頭のせん断力検定値
 cQb : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力
 hbN : 水平ブレースの軸力検定値


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

11F	40575	4000	0.52 (0.05)	0.25 (0.11)	0.07 (0.05)	0.68 (0.07)	0.31 (0.14)	0.05 (0.07)	0.70 (0.08)	0.27 (0.13)	0.03 (0.06)	0.69 (0.08)	0.29 (0.14)	0.05 (0.07)	0.68 (0.07)	0.12 (0.10)	0.07 (0.05)	0.53 (0.05)	0.25 (0.11)			
10F			4000	0.51 (0.09)	0.36 (0.05)	0.07 (0.12)	0.63 (0.12)	0.34 (0.17)	0.51 (0.07)	0.53 (0.28)	0.52 (0.08)	0.03 (0.13)	0.63 (0.12)	0.52 (0.23)	0.04 (0.14)	0.63 (0.12)	0.50 (0.17)	0.07 (0.12)	0.51 (0.09)	0.36 (0.05)		
9F		4025		0.59 (0.13)	0.45 (0.09)	0.08 (0.17)	0.77 (0.16)	0.62 (0.12)	0.69 (0.28)	0.62 (0.12)	0.68 (0.27)	0.03 (0.17)	0.77 (0.16)	0.69 (0.28)	0.04 (0.18)	0.77 (0.16)	0.62 (0.24)	0.08 (0.17)	0.59 (0.13)	0.45 (0.09)		
8F			4000	0.28 (0.11)	0.62 (0.23)	0.05 (0.15)	0.42 (0.12)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.43 (0.12)	0.60 (0.23)	0.02 (0.16)	0.43 (0.12)	0.61 (0.24)	0.03 (0.16)	0.42 (0.12)	0.48 (0.21)	0.05 (0.15)	0.28 (0.11)	0.62 (0.13)		
7F		4000		0.35 (0.14)	0.43 (0.11)	0.05 (0.18)	0.48 (0.15)	0.52 (0.12)	0.70 (0.15)	0.52 (0.27)	0.69 (0.15)	0.02 (0.18)	0.48 (0.15)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.48 (0.15)	0.56 (0.23)	0.05 (0.18)	0.35 (0.14)	0.43 (0.11)		
6F			4025	0.40 (0.17)	0.49 (0.14)	0.06 (0.20)	0.51 (0.18)	0.59 (0.15)	0.74 (0.18)	0.59 (0.28)	0.73 (0.18)	0.02 (0.19)	0.50 (0.18)	0.74 (0.28)	0.03 (0.20)	0.51 (0.18)	0.64 (0.26)	0.06 (0.20)	0.40 (0.17)	0.49 (0.14)		
5F		4000		0.53 (0.20)	0.58 (0.17)	0.03 (0.18)	0.57 (0.19)	0.67 (0.27)	0.69 (0.20)	0.61 (0.27)	0.70 (0.27)	0.02 (0.19)	0.36 (0.20)	0.70 (0.27)	0.03 (0.18)	0.57 (0.19)	0.55 (0.22)	0.03 (0.18)	0.53 (0.20)	0.58 (0.17)		
4F			4000	0.57 (0.24)	0.51 (0.20)	0.03 (0.19)	0.59 (0.23)	0.60 (0.24)	0.54 (0.19)	0.69 (0.27)	0.53 (0.20)	0.02 (0.19)	0.41 (0.23)	0.69 (0.27)	0.03 (0.19)	0.59 (0.23)	0.60 (0.24)	0.03 (0.19)	0.57 (0.24)	0.51 (0.20)		
3F		4000		0.62 (0.28)	0.56 (0.24)	0.03 (0.20)	0.62 (0.26)	0.58 (0.23)	0.68 (0.27)	0.69 (0.27)	0.58 (0.23)	0.02 (0.19)	0.42 (0.27)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.62 (0.26)	0.64 (0.25)	0.03 (0.20)	0.62 (0.28)	0.56 (0.24)		
2F			4525	0.57 (0.32)	0.65 (0.28)	0.03 (0.18)	0.54 (0.30)	0.66 (0.26)	0.62 (0.25)	0.37 (0.31)	0.66 (0.25)	0.02 (0.17)	0.37 (0.31)	0.64 (0.25)	0.03 (0.17)	0.54 (0.30)	0.61 (0.24)	0.03 (0.18)	0.57 (0.32)	0.65 (0.28)		
1F				0.84 (0.32)	0.22 (0.41)	0.83 (0.30)	0.17 (0.27)	0.83 (0.31)	0.17 (0.28)	0.83 (0.31)	0.17 (0.28)	0.02 (0.20)	0.17 (0.27)	0.83 (0.31)	0.17 (0.27)	0.02 (0.19)	0.82 (0.30)	0.27 (0.34)	0.84 (0.32)			
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																			
			1		2		3		4		5		6									
			A フレーム (S=1/272)																			

11F	40575	4000	0.59 (0.06)	0.31 (0.15)	0.09 (0.05)	0.14 (0.12)	0.63 (0.10)	0.38 (0.18)	0.06 (0.08)	0.33 (0.17)	0.63 (0.16)	0.31 (0.07)	0.04 (0.10)	0.64 (0.16)	0.34 (0.17)	0.06 (0.08)	0.39 (0.18)	0.64 (0.10)	0.14 (0.12)	0.09 (0.05)	0.58 (0.06)	0.30 (0.14)
10F			0.61 (0.11)	0.45 (0.06)	0.07 (0.14)	0.39 (0.18)	0.49 (0.10)	0.60 (0.25)	0.50 (0.10)	0.61 (0.25)	0.51 (0.10)	0.65 (0.26)	0.50 (0.10)	0.61 (0.23)	0.44 (0.06)							
9F			0.70 (0.17)	0.58 (0.11)	0.10 (0.20)	0.56 (0.26)	0.62 (0.16)	0.76 (0.30)	0.64 (0.16)	0.77 (0.30)	0.65 (0.16)	0.81 (0.31)	0.63 (0.16)	0.82 (0.30)	0.57 (0.11)							
8F			0.34 (0.13)	0.71 (0.26)	0.06 (0.18)	0.51 (0.16)	0.77 (0.21)	0.68 (0.26)	0.75 (0.21)	0.68 (0.26)	0.76 (0.21)	0.71 (0.27)	0.77 (0.20)	0.70 (0.25)	0.70 (0.17)							
7F			0.41 (0.17)	0.49 (0.13)	0.06 (0.20)	0.57 (0.19)	0.82 (0.30)	0.03 (0.22)	0.58 (0.19)	0.77 (0.29)	0.02 (0.21)	0.58 (0.19)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.57 (0.18)	0.62 (0.26)	0.06 (0.20)	0.41 (0.17)	0.48 (0.13)			
6F			0.47 (0.21)	0.56 (0.17)	0.07 (0.23)	0.62 (0.22)	0.87 (0.32)	0.03 (0.23)	0.61 (0.22)	0.81 (0.31)	0.02 (0.22)	0.60 (0.21)	0.84 (0.32)	0.03 (0.23)	0.61 (0.21)	0.71 (0.29)	0.07 (0.22)	0.47 (0.21)	0.55 (0.17)			
5F			0.54 (0.24)	0.61 (0.21)	0.04 (0.21)	0.66 (0.26)	0.70 (0.22)	0.81 (0.31)	0.68 (0.22)	0.83 (0.32)	0.68 (0.21)	0.80 (0.31)	0.70 (0.21)	0.77 (0.28)	0.60 (0.21)							
4F			0.57 (0.29)	0.51 (0.24)	0.04 (0.23)	0.68 (0.25)	0.83 (0.32)	0.03 (0.23)	0.53 (0.24)	0.82 (0.31)	0.02 (0.23)	0.52 (0.23)	0.83 (0.31)	0.03 (0.23)	0.68 (0.25)	0.72 (0.28)	0.04 (0.23)	0.57 (0.29)	0.51 (0.24)			
3F			0.62 (0.34)	0.57 (0.29)	0.04 (0.24)	0.73 (0.29)	0.83 (0.32)	0.03 (0.23)	0.55 (0.27)	0.84 (0.32)	0.02 (0.23)	0.54 (0.26)	0.84 (0.31)	0.03 (0.23)	0.73 (0.29)	0.76 (0.30)	0.04 (0.24)	0.62 (0.34)	0.56 (0.29)			
2F			0.60 (0.39)	0.65 (0.34)	0.03 (0.22)	0.67 (0.33)	0.74 (0.29)	0.04 (0.21)	0.49 (0.30)	0.78 (0.30)	0.02 (0.21)	0.48 (0.30)	0.77 (0.29)	0.03 (0.21)	0.66 (0.32)	0.73 (0.29)	0.03 (0.22)	0.60 (0.38)	0.65 (0.34)			
1F			0.84 (0.39)	0.26 (0.49)	0.94 (0.33)	0.20 (0.33)	0.90 (0.30)	0.21 (0.34)	0.02 (0.23)	0.21 (0.34)	0.02 (0.23)	0.20 (0.33)	0.89 (0.30)	0.21 (0.33)	0.93 (0.32)	0.32 (0.41)	0.84 (0.38)					
			7200				7200				7200				7200				7200			
			36000																			
			1		2		3		4		5		6									
			B フレーム (S=1/272)																			

11F	40575	4000	0.22 (0.04)	0.35 (0.17)	0.10 (0.05)	0.24 (0.16)	0.38 (0.19)	0.07 (0.06)	0.27 (0.06)	0.33 (0.17)	0.30 (0.16)	0.07 (0.06)	0.30 (0.06)	0.36 (0.18)	0.07 (0.07)	0.27 (0.05)	0.42 (0.19)	0.24 (0.16)	0.10 (0.04)	0.19 (0.04)	0.31 (0.16)	
10F			0.25 (0.06)	0.30 (0.04)	0.07 (0.11)	0.43 (0.18)	0.32 (0.06)	0.39 (0.10)	0.63 (0.29)	0.33 (0.06)	0.70 (0.30)	0.33 (0.06)	0.57 (0.21)	0.30 (0.05)	0.46 (0.19)	0.07 (0.10)	0.24 (0.06)	0.58 (0.21)	0.29 (0.04)			
9F			0.34 (0.10)	0.41 (0.06)	0.09 (0.15)	0.61 (0.24)	0.45 (0.09)	0.51 (0.13)	0.81 (0.34)	0.44 (0.09)	0.88 (0.36)	0.44 (0.09)	0.71 (0.25)	0.41 (0.08)	0.65 (0.24)	0.08 (0.14)	0.33 (0.10)	0.77 (0.26)	0.40 (0.06)			
8F			0.41 (0.12)	0.53 (0.10)	0.06 (0.11)	0.45 (0.16)	0.59 (0.13)	0.57 (0.23)	0.54 (0.22)	0.62 (0.14)	0.59 (0.23)	0.59 (0.13)	0.53 (0.17)	0.53 (0.12)	0.48 (0.17)	0.06 (0.11)	0.39 (0.12)	0.59 (0.18)	0.51 (0.10)			
7F			0.53 (0.16)	0.43 (0.12)	0.06 (0.12)	0.50 (0.17)	0.58 (0.16)	0.66 (0.24)	0.58 (0.23)	0.61 (0.17)	0.63 (0.24)	0.58 (0.16)	0.57 (0.18)	0.50 (0.14)	0.53 (0.18)	0.06 (0.12)	0.51 (0.16)	0.64 (0.19)	0.42 (0.12)			
6F			0.58 (0.20)	0.51 (0.16)	0.07 (0.13)	0.56 (0.19)	0.66 (0.20)	0.66 (0.25)	0.62 (0.25)	0.70 (0.22)	0.67 (0.25)	0.66 (0.20)	0.60 (0.19)	0.58 (0.18)	0.63 (0.22)	0.59 (0.20)	0.57 (0.19)	0.70 (0.21)	0.49 (0.16)			
5F			0.59 (0.23)	0.60 (0.20)	0.06 (0.12)	0.53 (0.18)	0.71 (0.25)	0.67 (0.24)	0.59 (0.23)	0.77 (0.27)	0.63 (0.24)	0.72 (0.25)	0.56 (0.18)	0.65 (0.22)	0.60 (0.19)	0.56 (0.12)	0.57 (0.23)	0.65 (0.19)	0.58 (0.19)			
4F			0.66 (0.27)	0.61 (0.23)	0.06 (0.11)	0.51 (0.18)	0.69 (0.30)	0.57 (0.23)	0.55 (0.37)	0.71 (0.32)	0.59 (0.23)	0.69 (0.29)	0.52 (0.17)	0.62 (0.26)	0.69 (0.31)	0.53 (0.18)	0.06 (0.11)	0.65 (0.27)	0.61 (0.18)	0.59 (0.23)		
3F			0.69 (0.31)	0.67 (0.27)	0.06 (0.12)	0.55 (0.19)	0.77 (0.34)	0.81 (0.39)	0.58 (0.23)	0.05 (0.12)	0.84 (0.42)	0.57 (0.23)	0.80 (0.37)	0.60 (0.23)	0.76 (0.34)	0.51 (0.17)	0.03 (0.10)	0.72 (0.35)	0.57 (0.19)	0.06 (0.12)	0.68 (0.30)	0.65 (0.27)
2F			0.67 (0.35)	0.72 (0.31)	0.07 (0.11)	0.54 (0.19)	0.84 (0.39)	0.53 (0.22)	0.83 (0.48)	0.53 (0.22)	0.05 (0.11)	0.78 (0.43)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.70 (0.39)	0.56 (0.19)	0.06 (0.11)	0.66 (0.34)	0.61 (0.19)	0.71 (0.30)		
1F			0.85 (0.35)	0.10 (0.19)	0.95 (0.44)	0.08 (0.11)	1.00 (0.48)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.09)	0.02 (0.04)	0.08 (0.10)	0.08 (0.39)	0.08 (0.11)	0.04 (0.11)	0.84 (0.34)						
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000					
			1		2		3		4		5		6		C フレーム (S=1/272)							

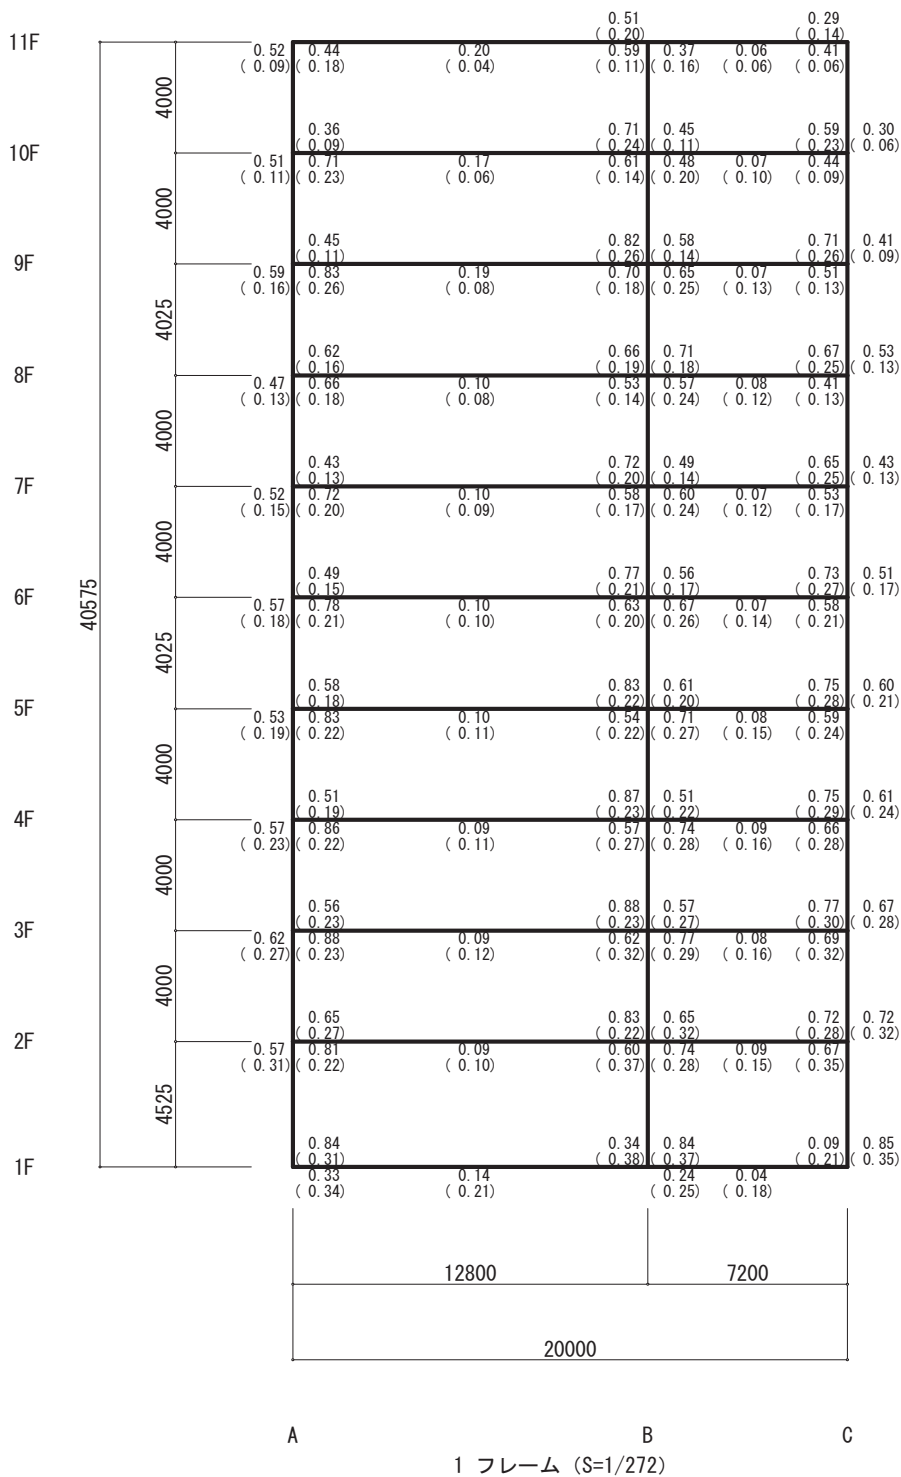

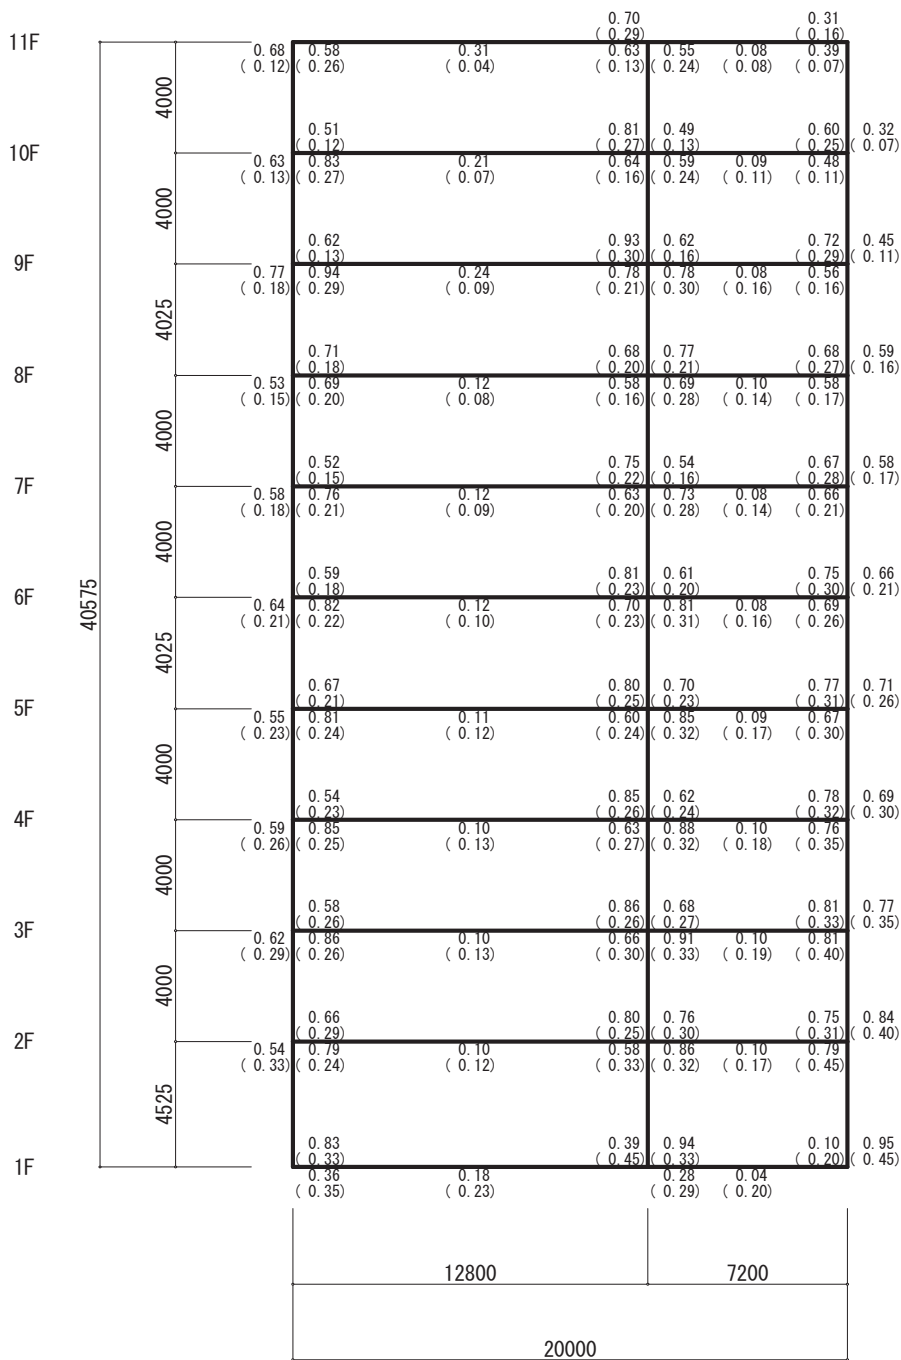



A


B


C

2 フレーム (S=1/272)


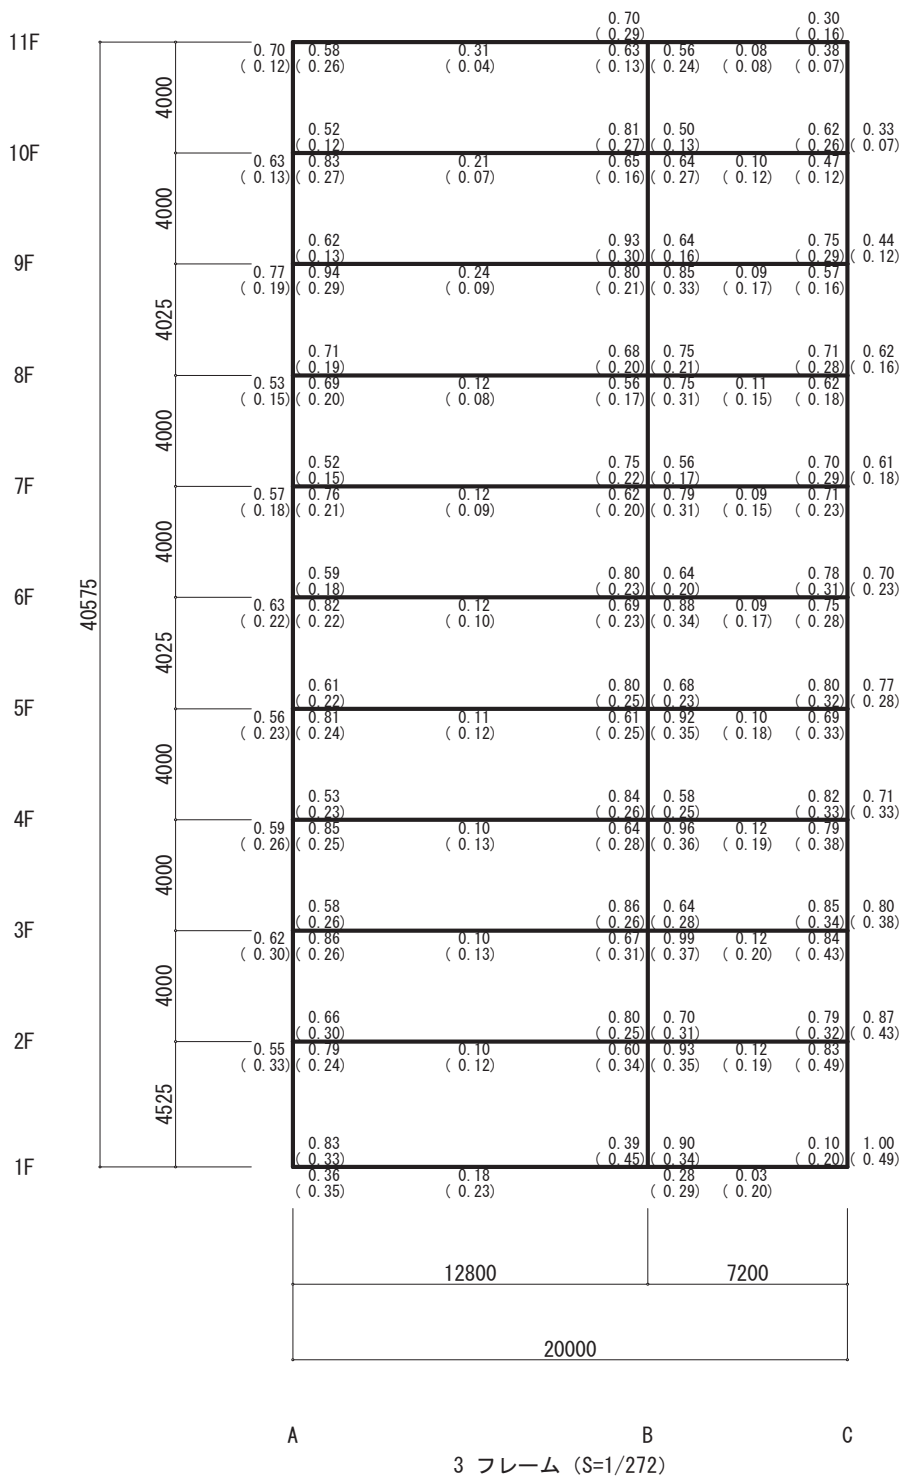


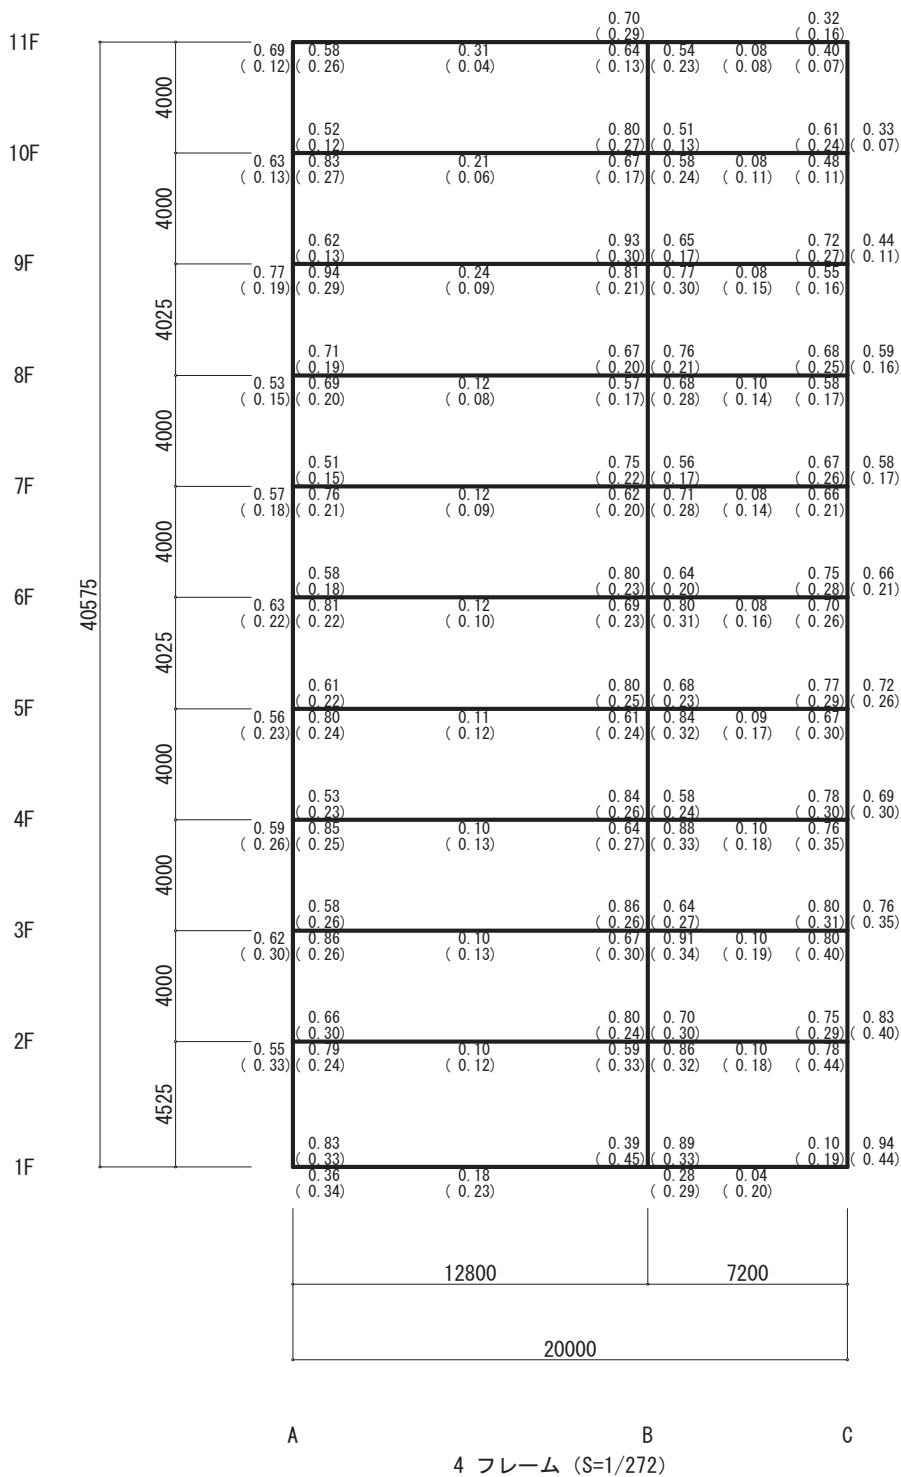

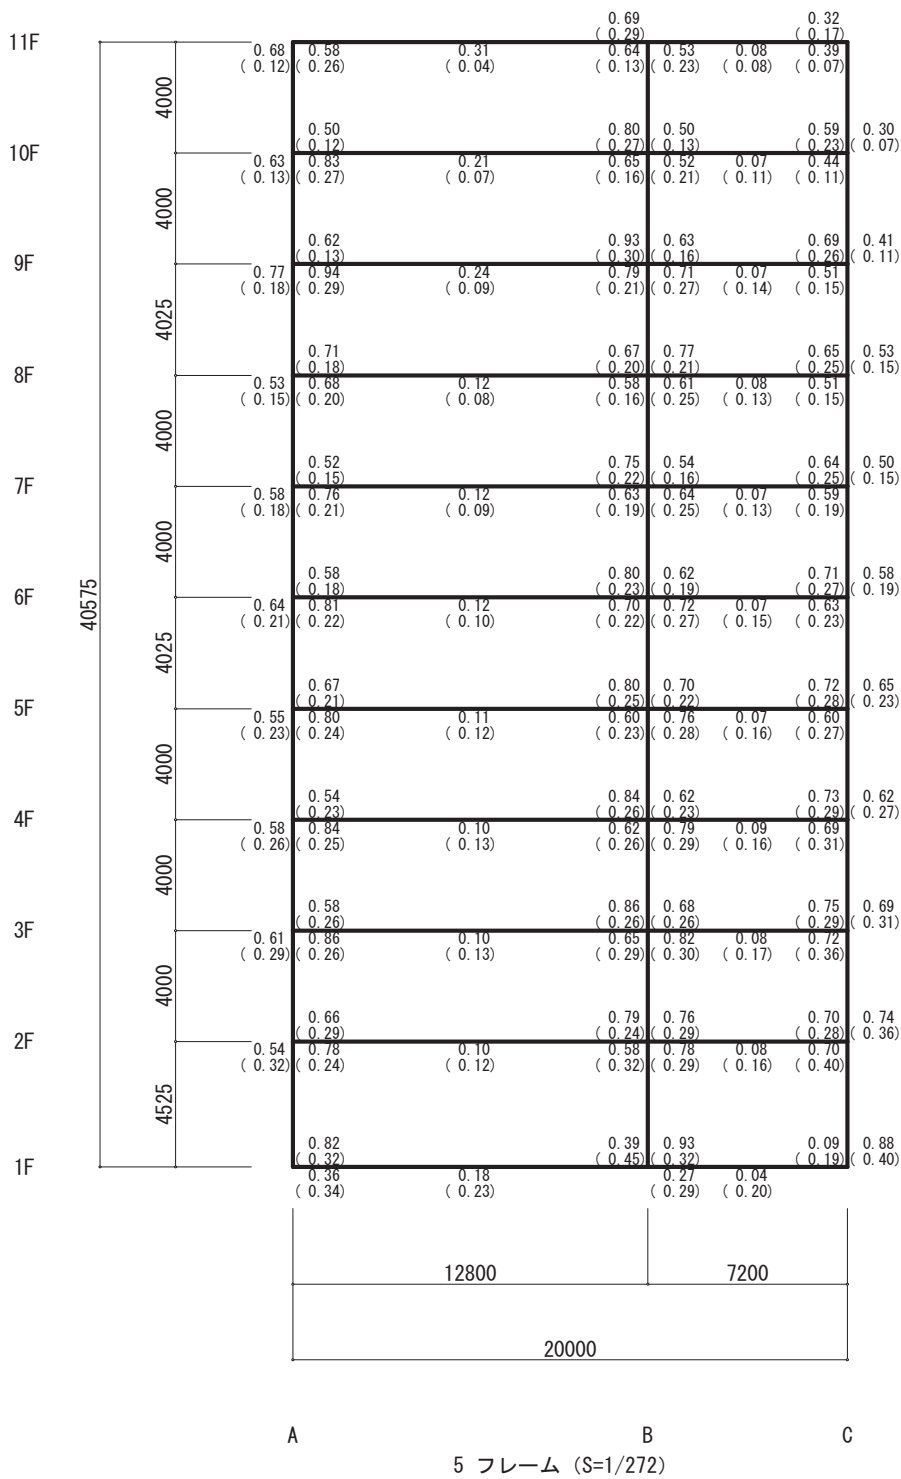

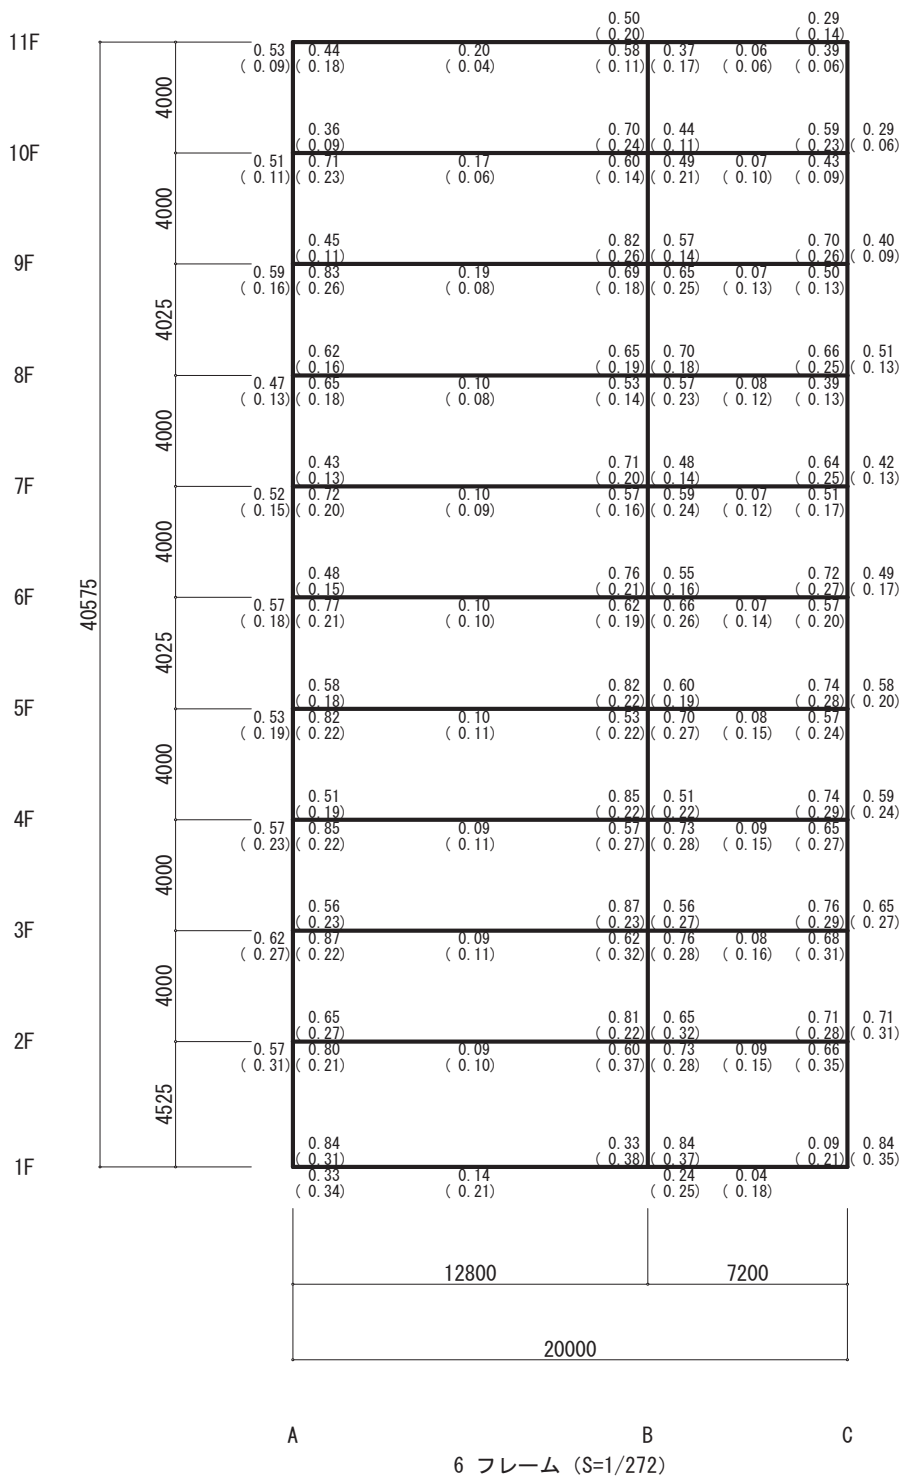

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

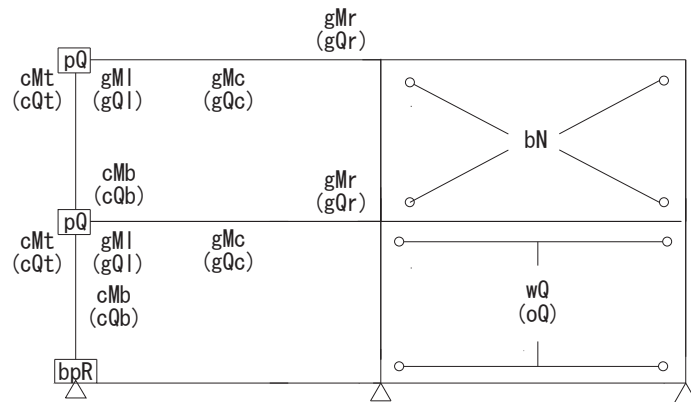

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


11F	405/75	0.59 (0.06)	0.31 (0.15)	0.09 (0.05)	0.14 (0.12)	0.63 (0.10)	0.38 (0.18)	0.06 (0.08)	0.33 (0.17)	0.63 (0.10)	0.31 (0.16)	0.04 (0.07)	0.33 (0.16)	0.64 (0.10)	0.34 (0.17)	0.06 (0.08)	0.39 (0.18)	0.64 (0.10)	0.14 (0.12)	0.09 (0.05)	0.58 (0.06)	0.30 (0.14)
10F		0.61 (0.11)	0.45 (0.06)	0.07 (0.14)	0.39 (0.18)	0.49 (0.10)	0.60 (0.25)	0.50 (0.10)	0.61 (0.25)	0.51 (0.10)	0.65 (0.26)	0.50 (0.10)	0.61 (0.23)	0.44 (0.06)								
9F		0.70 (0.17)	0.58 (0.11)	0.10 (0.20)	0.56 (0.26)	0.62 (0.16)	0.76 (0.30)	0.64 (0.16)	0.77 (0.30)	0.65 (0.16)	0.81 (0.31)	0.63 (0.16)	0.82 (0.30)	0.57 (0.11)								
8F		0.34 (0.13)	0.71 (0.17)	0.06 (0.18)	0.52 (0.22)	0.77 (0.21)	0.68 (0.26)	0.75 (0.21)	0.68 (0.26)	0.76 (0.21)	0.71 (0.27)	0.77 (0.20)	0.70 (0.25)	0.70 (0.17)								
7F		0.41 (0.17)	0.49 (0.13)	0.06 (0.20)	0.62 (0.25)	0.54 (0.16)	0.78 (0.30)	0.56 (0.16)	0.79 (0.30)	0.56 (0.16)	0.82 (0.31)	0.54 (0.16)	0.79 (0.28)	0.48 (0.13)								
6F		0.47 (0.21)	0.56 (0.17)	0.07 (0.23)	0.71 (0.29)	0.61 (0.19)	0.83 (0.32)	0.64 (0.19)	0.83 (0.31)	0.64 (0.19)	0.87 (0.32)	0.62 (0.18)	0.88 (0.31)	0.55 (0.17)								
5F		0.54 (0.24)	0.61 (0.21)	0.04 (0.21)	0.66 (0.26)	0.70 (0.22)	0.81 (0.31)	0.68 (0.22)	0.83 (0.31)	0.68 (0.21)	0.80 (0.31)	0.70 (0.21)	0.77 (0.28)	0.60 (0.21)								
4F		0.57 (0.29)	0.51 (0.24)	0.04 (0.23)	0.72 (0.28)	0.62 (0.23)	0.83 (0.31)	0.58 (0.21)	0.84 (0.32)	0.58 (0.21)	0.83 (0.32)	0.62 (0.22)	0.83 (0.30)	0.51 (0.24)								
3F		0.62 (0.34)	0.57 (0.29)	0.04 (0.24)	0.76 (0.30)	0.68 (0.25)	0.84 (0.31)	0.64 (0.24)	0.85 (0.32)	0.64 (0.23)	0.83 (0.32)	0.68 (0.25)	0.86 (0.31)	0.56 (0.29)								
2F		0.60 (0.39)	0.65 (0.34)	0.03 (0.22)	0.73 (0.33)	0.76 (0.29)	0.77 (0.29)	0.70 (0.27)	0.78 (0.30)	0.70 (0.26)	0.74 (0.29)	0.76 (0.29)	0.80 (0.29)	0.65 (0.34)								
1F	0.84 (0.39)	0.26 (0.49)	0.94 (0.33)	0.20 (0.33)	0.90 (0.30)	0.21 (0.34)	0.02 (0.23)	0.21 (0.34)	0.02 (0.23)	0.21 (0.33)	0.89 (0.30)	0.20 (0.23)	0.02 (0.23)	0.21 (0.33)	0.93 (0.32)	0.26 (0.49)	0.08 (0.39)	0.32 (0.41)	0.84 (0.38)			
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200								
		36000																				
		1	2		3		4		5		6											
		B フレーム (S=1/272)																				


11F	4000	0.22 (0.04)	0.35 (0.17)	0.10 (0.05)	0.24 (0.16)	0.38 (0.19)	0.07 (0.06)	0.27 (0.06)	0.33 (0.17)	0.30 (0.16)	0.07 (0.06)	0.30 (0.06)	0.35 (0.18)	0.36 (0.18)	0.07 (0.07)	0.27 (0.05)	0.42 (0.19)	0.24 (0.16)	0.10 (0.04)	0.31 (0.16)	0.19 (0.04)
		0.25 (0.06)	0.30 (0.04)	0.07 (0.11)	0.43 (0.18)	0.32 (0.06)	0.39 (0.10)	0.63 (0.29)	0.33 (0.06)	0.70 (0.30)	0.33 (0.06)	0.57 (0.21)	0.30 (0.05)	0.58 (0.21)	0.29 (0.04)						
10F	4000	0.34 (0.10)	0.41 (0.06)	0.09 (0.15)	0.61 (0.24)	0.45 (0.09)	0.81 (0.34)	0.44 (0.09)	0.88 (0.36)	0.44 (0.09)	0.71 (0.25)	0.41 (0.08)	0.77 (0.26)	0.40 (0.06)							
		0.53 (0.16)	0.66 (0.20)	0.06 (0.12)	0.66 (0.20)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.71 (0.22)	0.57 (0.23)	0.63 (0.20)	0.58 (0.17)	0.57 (0.11)	0.50 (0.18)	0.64 (0.19)	0.42 (0.12)						
9F	4025	0.58 (0.20)	0.72 (0.21)	0.07 (0.13)	0.69 (0.25)	0.66 (0.25)	0.05 (0.14)	0.75 (0.27)	0.61 (0.24)	0.05 (0.15)	0.70 (0.25)	0.57 (0.18)	0.65 (0.22)	0.58 (0.19)	0.06 (0.13)	0.57 (0.19)	0.70 (0.21)	0.49 (0.16)			
		0.59 (0.23)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.67 (0.30)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.69 (0.32)	0.58 (0.23)	0.05 (0.13)	0.67 (0.29)	0.53 (0.17)	0.03 (0.11)	0.60 (0.26)	0.56 (0.19)	0.06 (0.12)	0.57 (0.23)	0.65 (0.19)	0.58 (0.19)		
8F	4000	0.66 (0.23)	0.61 (0.19)	0.06 (0.11)	0.76 (0.34)	0.57 (0.23)	0.05 (0.12)	0.79 (0.37)	0.55 (0.22)	0.05 (0.12)	0.76 (0.34)	0.50 (0.16)	0.03 (0.10)	0.69 (0.31)	0.53 (0.18)	0.06 (0.11)	0.65 (0.27)	0.59 (0.23)			
		0.67 (0.23)	0.67 (0.23)	0.06 (0.12)	0.81 (0.39)	0.58 (0.23)	0.05 (0.12)	0.84 (0.42)	0.57 (0.23)	0.05 (0.13)	0.80 (0.39)	0.03 (0.10)	0.52 (0.17)	0.69 (0.31)	0.64 (0.19)	0.65 (0.30)					
7F	4000	0.72 (0.31)	0.61 (0.19)	0.07 (0.11)	0.79 (0.44)	0.53 (0.22)	0.05 (0.11)	0.83 (0.48)	0.53 (0.22)	0.05 (0.11)	0.78 (0.43)	0.47 (0.16)	0.04 (0.09)	0.70 (0.39)	0.56 (0.19)	0.06 (0.11)	0.66 (0.34)	0.71 (0.30)			
		0.85 (0.35)	0.10 (0.19)	0.95 (0.44)	0.08 (0.10)	1.00 (0.48)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.12)	0.94 (0.43)	0.08 (0.10)	0.88 (0.39)	0.08 (0.11)	0.84 (0.34)					
6F	4025	0.08 (0.12)	0.04 (0.11)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.11)	0.02 (0.05)	0.08 (0.09)	0.02 (0.04)	0.10 (0.19)	0.04 (0.11)	0.08 (0.11)	0.84 (0.34)				
		36000																			
5F	4000	1		2		3		4		5		6									
		C フレーム (S=1/272)																			

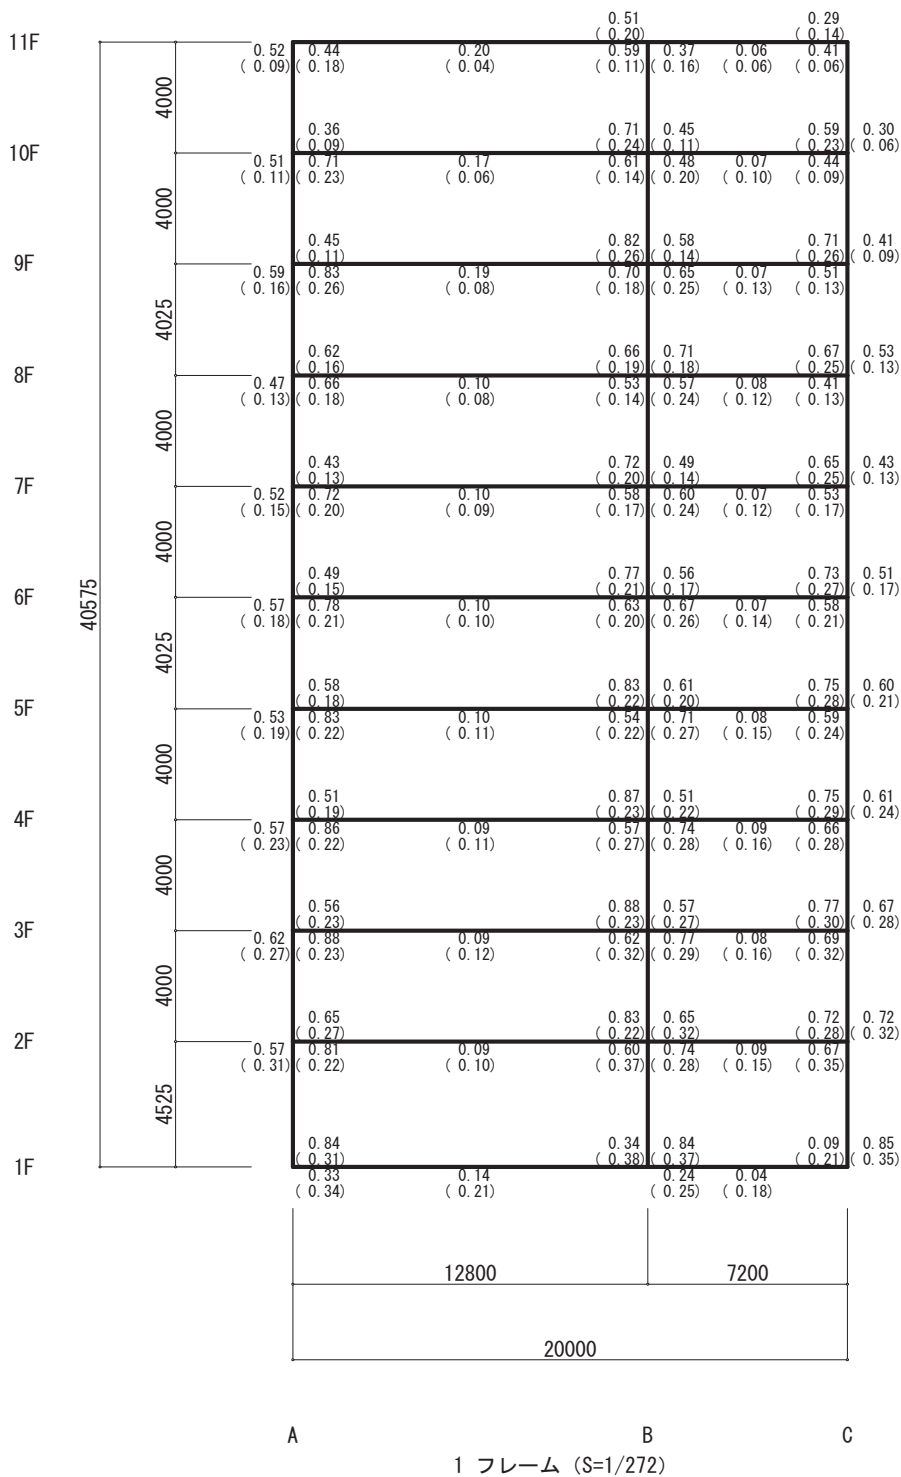


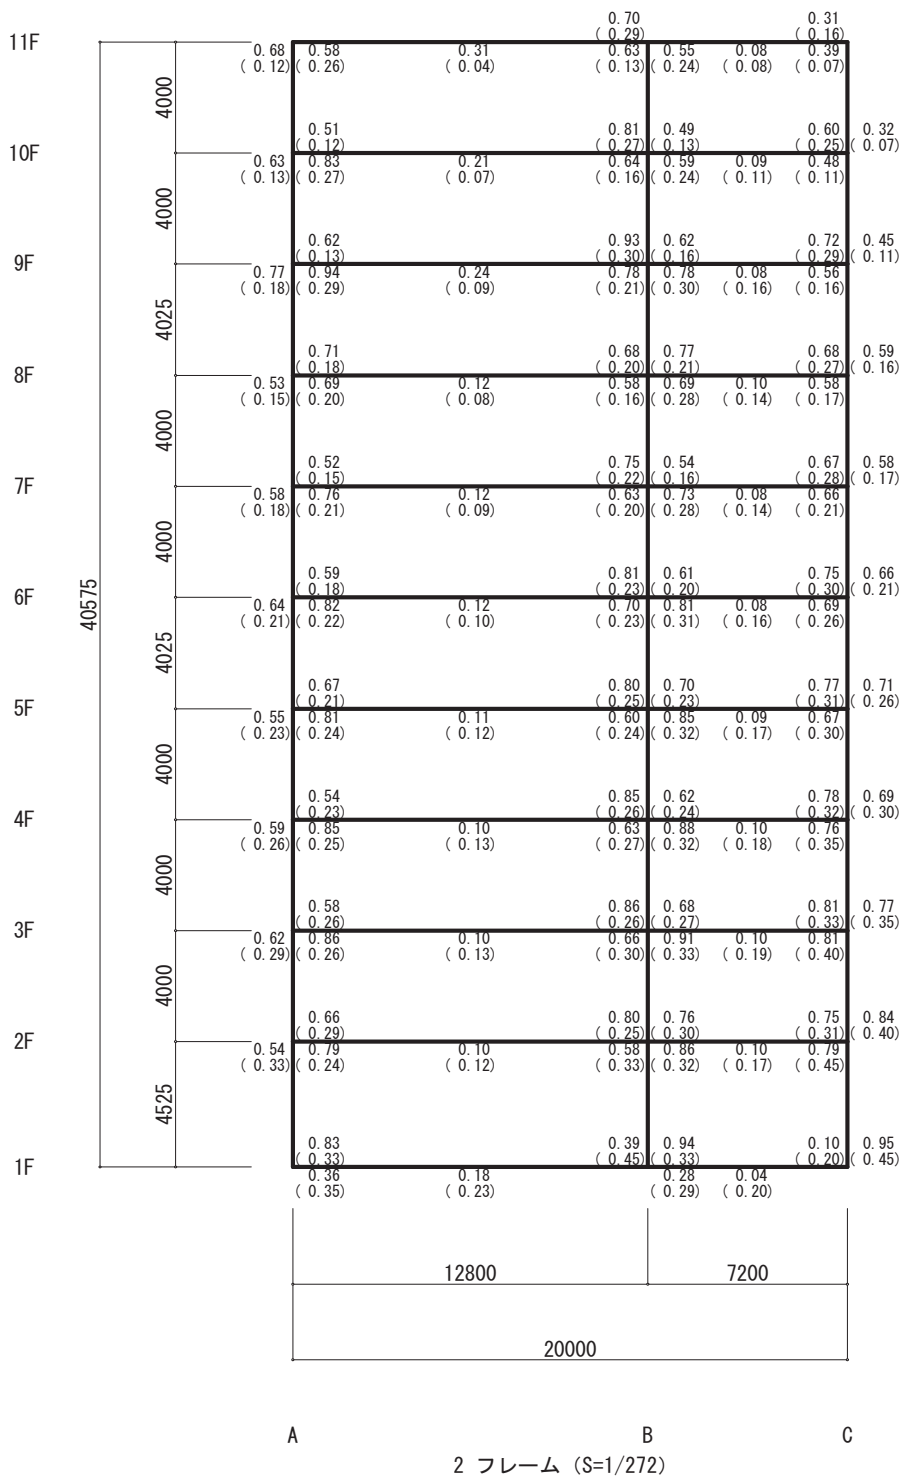

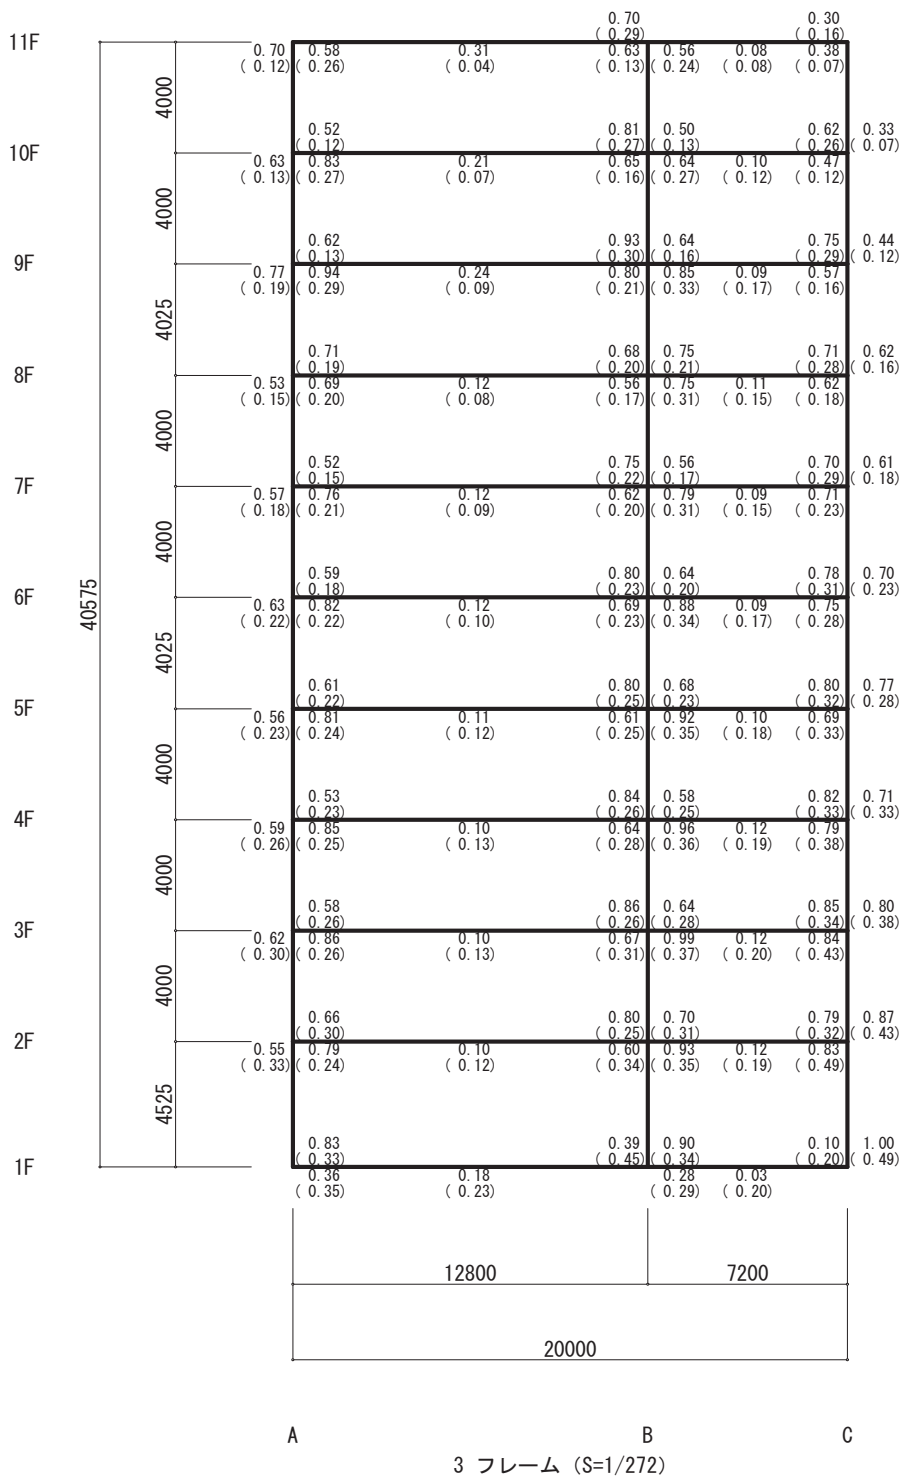

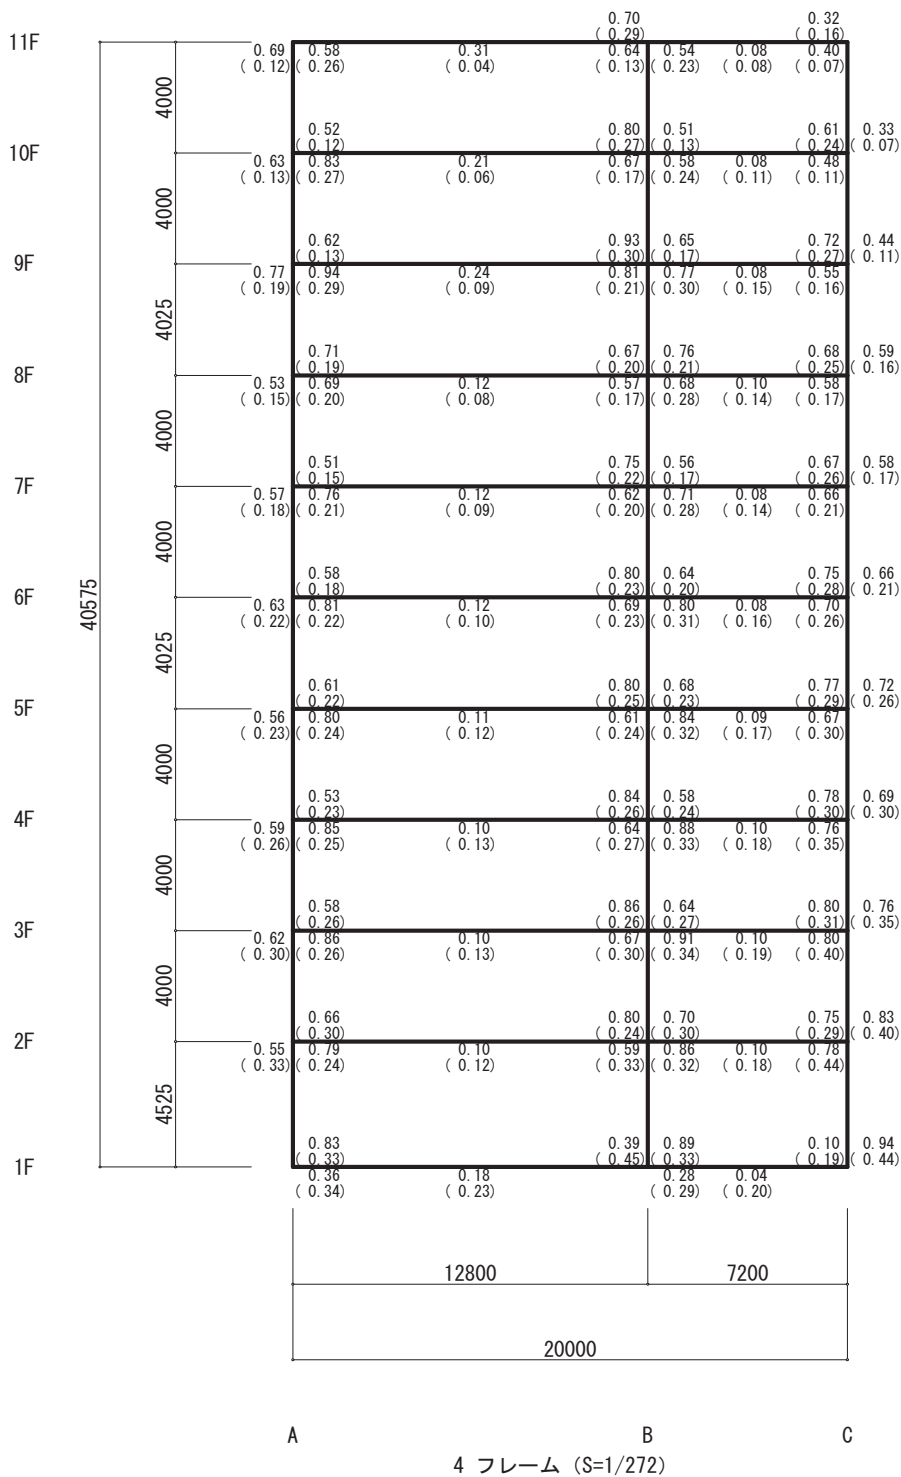

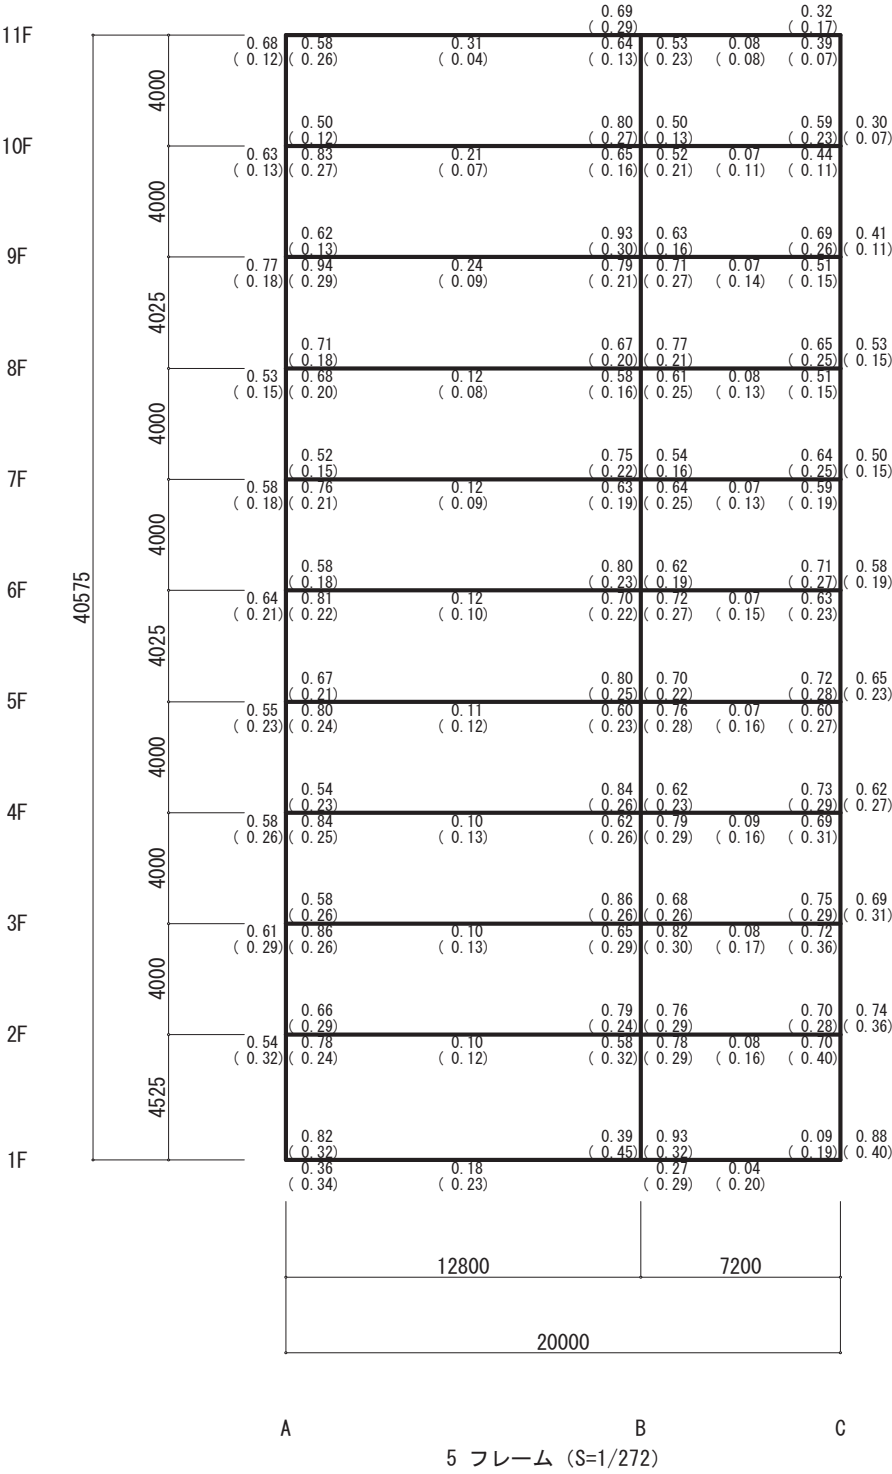

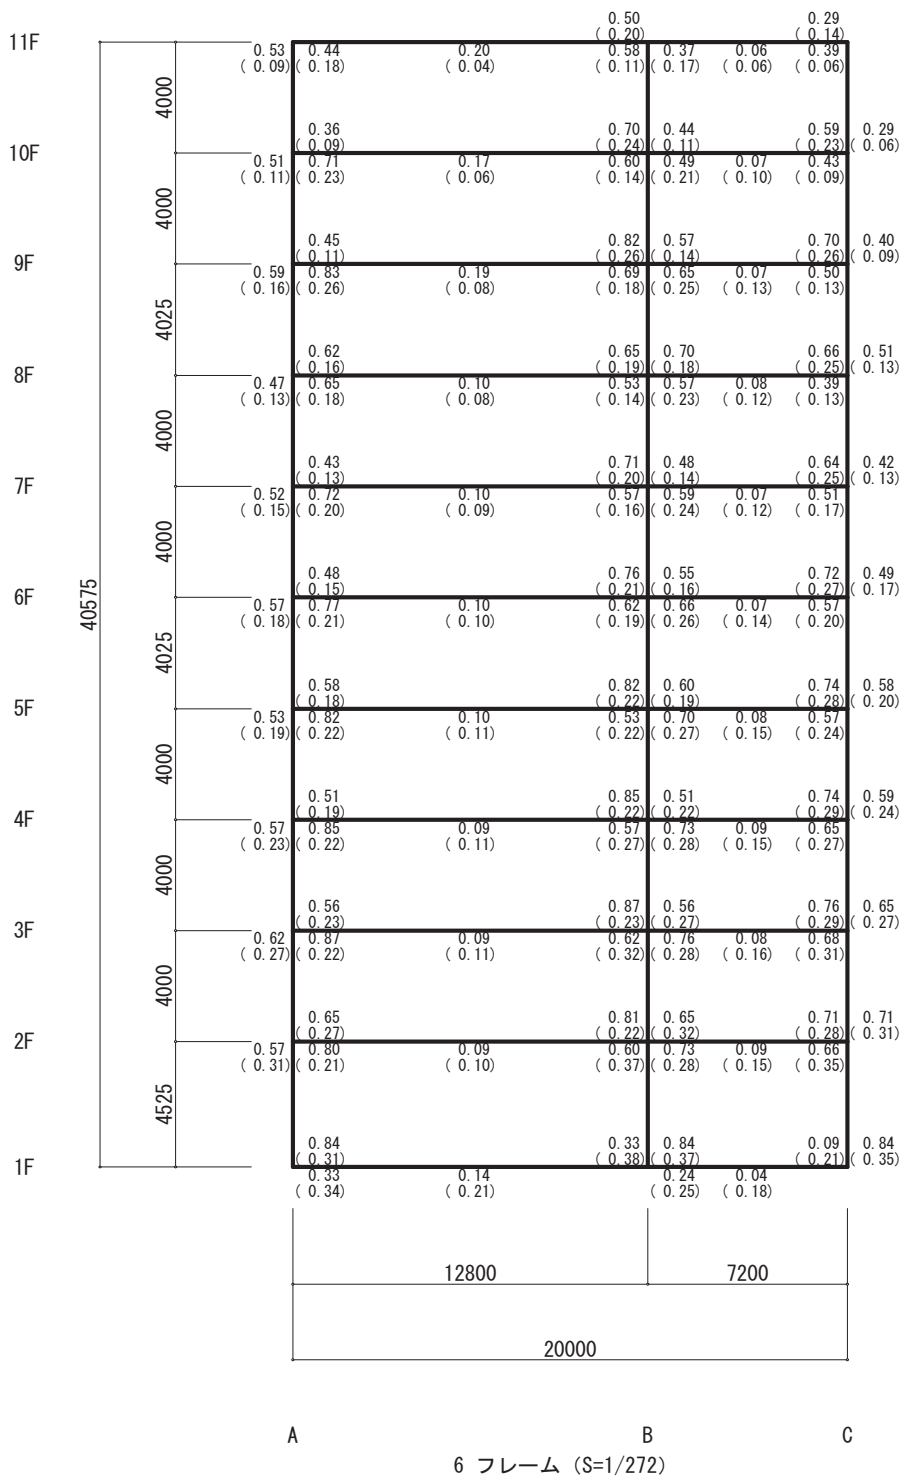

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.27 0.41	OK 0.17 0.28	OK 0.17 0.28	OK 0.17 0.28	OK 0.27 0.41
	1	2	3	4	5

A フレーム (S=1/239)

6

11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.32 0.49	OK 0.21 0.33	OK 0.21 0.34	OK 0.21 0.33	OK 0.32 0.49
	1	2	3	4	5

B フレーム (S=1/239)

6

11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.10 0.19	OK 0.08 0.11	OK 0.08 0.12	OK 0.08 0.10	OK 0.10 0.19	
	1	2	3 C フレーム (S=1/239)	4	5	6

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.340.38	OK0.240.25
	A	B
	C	
	1 フレーム (S=1/239)	

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.390.45	OK0.280.29
	A	B
	2 フレーム (S=1/239)	
		C

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.390.45	OK0.280.29
	A	B
	3 フレーム (S=1/239)	
		C

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.390.45	OK0.280.29
	A	B
	4 フレーム (S=1/239)	
		C

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.390.45	OK0.270.29
	A	B
	5 フレーム (S=1/239)	
	C	

11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.33 0.38	OK 0.24 0.25
	A	B
	6 フレーム (S=1/239)	
	C	

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

11F	OK 0.25 0.11	OK 0.31 0.14	OK 0.27 0.13	OK 0.31 0.14	OK 0.25 0.11
10F	OK 0.52 0.21	OK 0.56 0.23	OK 0.53 0.22	OK 0.55 0.23	OK 0.52 0.20
9F	OK 0.72 0.27	OK 0.71 0.28	OK 0.68 0.27	OK 0.70 0.28	OK 0.72 0.27
8F	OK 0.62 0.23	OK 0.62 0.24	OK 0.60 0.23	OK 0.62 0.24	OK 0.62 0.23
7F	OK 0.69 0.25	OK 0.72 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.69 0.25
6F	OK 0.77 0.28	OK 0.76 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.76 0.28	OK 0.77 0.28
5F	OK 0.65 0.24	OK 0.69 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.65 0.24
4F	OK 0.68 0.25	OK 0.69 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.68 0.25
3F	OK 0.71 0.26	OK 0.69 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.26
2F	OK 0.66 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.65 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.66 0.25
1F					

11F	OK 0.31 0.15	OK 0.38 0.18	OK 0.33 0.16	OK 0.39 0.18	OK 0.30 0.14
10F	OK 0.62 0.23	OK 0.64 0.26	OK 0.61 0.25	OK 0.65 0.26	OK 0.61 0.23
9F	OK 0.83 0.30	OK 0.80 0.31	OK 0.77 0.30	OK 0.81 0.31	OK 0.82 0.30
8F	OK 0.71 0.26	OK 0.71 0.27	OK 0.68 0.26	OK 0.71 0.27	OK 0.70 0.25
7F	OK 0.80 0.29	OK 0.82 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.82 0.31	OK 0.79 0.28
6F	OK 0.89 0.31	OK 0.87 0.32	OK 0.83 0.31	OK 0.87 0.32	OK 0.88 0.31
5F	OK 0.77 0.28	OK 0.81 0.31	OK 0.83 0.32	OK 0.81 0.31	OK 0.77 0.28
4F	OK 0.83 0.30	OK 0.83 0.32	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.32	OK 0.83 0.30
3F	OK 0.86 0.31	OK 0.84 0.32	OK 0.85 0.32	OK 0.84 0.32	OK 0.86 0.31
2F	OK 0.80 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.78 0.30	OK 0.77 0.29	OK 0.80 0.29
1F					

123456

B フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.35 0.18	OK 0.38 0.19	OK 0.35 0.18	OK 0.42 0.19	OK 0.31 0.17
10F	OK 0.62 0.22	OK 0.68 0.30	OK 0.70 0.30	OK 0.57 0.21	OK 0.58 0.21
9F	OK 0.81 0.27	OK 0.86 0.35	OK 0.88 0.36	OK 0.71 0.25	OK 0.77 0.26
8F	OK 0.62 0.18	OK 0.57 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.53 0.17	OK 0.59 0.18
7F	OK 0.66 0.20	OK 0.62 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.57 0.18	OK 0.64 0.19
6F	OK 0.72 0.21	OK 0.66 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.60 0.19	OK 0.70 0.21
5F	OK 0.67 0.20	OK 0.62 0.24	OK 0.63 0.24	OK 0.56 0.18	OK 0.65 0.19
4F	OK 0.62 0.19	OK 0.57 0.23	OK 0.59 0.23	OK 0.52 0.17	OK 0.61 0.18
3F	OK 0.64 0.19	OK 0.58 0.23	OK 0.60 0.23	OK 0.52 0.17	OK 0.64 0.19
2F	OK 0.61 0.19	OK 0.53 0.22	OK 0.55 0.22	OK 0.48 0.16	OK 0.61 0.19
1F					

123456

C フレーム (S=1/239)

11F	OK 0. 51 0. 24	OK 0. 37 0. 17
10F	OK 0. 71 0. 25	OK 0. 59 0. 23
9F	OK 0. 83 0. 26	OK 0. 71 0. 26
8F	OK 0. 66 0. 19	OK 0. 67 0. 25
7F	OK 0. 72 0. 20	OK 0. 65 0. 25
6F	OK 0. 78 0. 21	OK 0. 73 0. 27
5F	OK 0. 83 0. 22	OK 0. 75 0. 28
4F	OK 0. 87 0. 23	OK 0. 75 0. 29
3F	OK 0. 88 0. 23	OK 0. 77 0. 30
2F	OK 0. 83 0. 22	OK 0. 74 0. 28
1F		

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.75 0.37	OK 0.57 0.27
10F	OK 0.83 0.29	OK 0.60 0.25
9F	OK 0.94 0.30	OK 0.78 0.30
8F	OK 0.69 0.20	OK 0.69 0.28
7F	OK 0.76 0.22	OK 0.73 0.28
6F	OK 0.82 0.23	OK 0.81 0.31
5F	OK 0.81 0.25	OK 0.85 0.32
4F	OK 0.85 0.26	OK 0.88 0.32
3F	OK 0.86 0.26	OK 0.91 0.33
2F	OK 0.80 0.25	OK 0.86 0.32
1F		

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.75 0.37	OK 0.59 0.27
10F	OK 0.83 0.29	OK 0.64 0.27
9F	OK 0.94 0.30	OK 0.85 0.33
8F	OK 0.69 0.20	OK 0.75 0.31
7F	OK 0.76 0.22	OK 0.79 0.31
6F	OK 0.82 0.23	OK 0.88 0.34
5F	OK 0.81 0.25	OK 0.92 0.35
4F	OK 0.85 0.26	OK 0.96 0.36
3F	OK 0.86 0.26	OK 0.99 0.37
2F	OK 0.80 0.25	OK 0.93 0.35
1F		

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.75 0.37	OK 0.56 0.27
10F	OK 0.83 0.29	OK 0.61 0.24
9F	OK 0.94 0.30	OK 0.77 0.30
8F	OK 0.69 0.20	OK 0.68 0.28
7F	OK 0.76 0.22	OK 0.71 0.28
6F	OK 0.81 0.23	OK 0.80 0.31
5F	OK 0.80 0.25	OK 0.84 0.32
4F	OK 0.85 0.26	OK 0.88 0.33
3F	OK 0.86 0.26	OK 0.91 0.34
2F	OK 0.80 0.24	OK 0.86 0.32
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.75 0.37	OK 0.54 0.26
10F	OK 0.83 0.29	OK 0.59 0.23
9F	OK 0.94 0.30	OK 0.71 0.27
8F	OK 0.68 0.20	OK 0.65 0.25
7F	OK 0.76 0.22	OK 0.64 0.25
6F	OK 0.81 0.23	OK 0.72 0.27
5F	OK 0.80 0.25	OK 0.76 0.28
4F	OK 0.84 0.26	OK 0.79 0.29
3F	OK 0.86 0.26	OK 0.82 0.30
2F	OK 0.79 0.24	OK 0.78 0.29
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

11F	OK 0.50 0.24	OK 0.37 0.17
10F	OK 0.71 0.25	OK 0.59 0.23
9F	OK 0.83 0.26	OK 0.70 0.26
8F	OK 0.65 0.19	OK 0.66 0.25
7F	OK 0.72 0.20	OK 0.64 0.25
6F	OK 0.77 0.21	OK 0.72 0.27
5F	OK 0.82 0.22	OK 0.74 0.28
4F	OK 0.85 0.22	OK 0.74 0.29
3F	OK 0.87 0.23	OK 0.76 0.29
2F	OK 0.81 0.22	OK 0.73 0.28
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F	OK 0.52 0.09	OK 0.68 0.12	OK 0.70 0.12	OK 0.69 0.12	OK 0.68 0.12	OK 0.53 0.09
10F	OK 0.51 0.11	OK 0.63 0.13	OK 0.63 0.13	OK 0.63 0.13	OK 0.63 0.13	OK 0.51 0.11
9F	OK 0.62 0.16	OK 0.77 0.18	OK 0.77 0.19	OK 0.77 0.19	OK 0.77 0.18	OK 0.62 0.16
8F	OK 0.47 0.13	OK 0.53 0.15	OK 0.53 0.15	OK 0.53 0.15	OK 0.53 0.15	OK 0.47 0.13
7F	OK 0.52 0.15	OK 0.59 0.18	OK 0.59 0.18	OK 0.58 0.18	OK 0.58 0.18	OK 0.52 0.15
6F	OK 0.58 0.18	OK 0.67 0.21	OK 0.63 0.22	OK 0.63 0.22	OK 0.67 0.21	OK 0.58 0.18
5F	OK 0.53 0.20	OK 0.57 0.23	OK 0.56 0.23	OK 0.56 0.23	OK 0.57 0.23	OK 0.53 0.20
4F	OK 0.57 0.24	OK 0.59 0.26	OK 0.59 0.26	OK 0.59 0.26	OK 0.59 0.26	OK 0.57 0.24
3F	OK 0.65 0.28	OK 0.66 0.29	OK 0.66 0.30	OK 0.66 0.30	OK 0.66 0.29	OK 0.65 0.28
2F	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.33	OK 0.83 0.33	OK 0.83 0.33	OK 0.82 0.32	OK 0.84 0.32
1F						

11F	OK 0. 59 0. 11	OK 0. 63 0. 13	OK 0. 63 0. 13	OK 0. 64 0. 13	OK 0. 64 0. 13	OK 0. 58 0. 11
10F	OK 0. 61 0. 14	OK 0. 64 0. 16	OK 0. 65 0. 17	OK 0. 67 0. 17	OK 0. 65 0. 16	OK 0. 60 0. 14
9F	OK 0. 71 0. 18	OK 0. 78 0. 23	OK 0. 80 0. 24	OK 0. 81 0. 23	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 70 0. 18
8F	OK 0. 53 0. 14	OK 0. 58 0. 17	OK 0. 56 0. 18	OK 0. 57 0. 18	OK 0. 58 0. 17	OK 0. 53 0. 14
7F	OK 0. 58 0. 17	OK 0. 63 0. 22	OK 0. 64 0. 23	OK 0. 64 0. 22	OK 0. 63 0. 21	OK 0. 57 0. 17
6F	OK 0. 63 0. 21	OK 0. 70 0. 26	OK 0. 69 0. 27	OK 0. 69 0. 26	OK 0. 70 0. 25	OK 0. 62 0. 21
5F	OK 0. 54 0. 24	OK 0. 64 0. 27	OK 0. 61 0. 28	OK 0. 61 0. 27	OK 0. 64 0. 26	OK 0. 53 0. 24
4F	OK 0. 57 0. 29	OK 0. 68 0. 30	OK 0. 64 0. 32	OK 0. 64 0. 31	OK 0. 68 0. 29	OK 0. 57 0. 29
3F	OK 0. 65 0. 34	OK 0. 76 0. 34	OK 0. 70 0. 36	OK 0. 70 0. 35	OK 0. 76 0. 33	OK 0. 65 0. 34
2F	OK 0. 84 0. 39	OK 0. 94 0. 38	OK 0. 90 0. 40	OK 0. 89 0. 39	OK 0. 93 0. 37	OK 0. 84 0. 38
1F						

123456

B フレーム (S=1/239)

11F	OK 0. 41 0. 06	OK 0. 39 0. 07	OK 0. 38 0. 07	OK 0. 40 0. 07	OK 0. 39 0. 07	OK 0. 39 0. 06
10F	OK 0. 44 0. 09	OK 0. 48 0. 11	OK 0. 47 0. 12	OK 0. 48 0. 11	OK 0. 44 0. 11	OK 0. 43 0. 09
9F	OK 0. 53 0. 13	OK 0. 59 0. 16	OK 0. 62 0. 16	OK 0. 59 0. 16	OK 0. 53 0. 15	OK 0. 51 0. 13
8F	OK 0. 43 0. 13	OK 0. 58 0. 17	OK 0. 62 0. 18	OK 0. 58 0. 17	OK 0. 51 0. 15	OK 0. 42 0. 13
7F	OK 0. 53 0. 17	OK 0. 66 0. 21	OK 0. 71 0. 23	OK 0. 66 0. 21	OK 0. 59 0. 19	OK 0. 51 0. 17
6F	OK 0. 60 0. 21	OK 0. 71 0. 26	OK 0. 77 0. 28	OK 0. 72 0. 26	OK 0. 65 0. 23	OK 0. 58 0. 20
5F	OK 0. 61 0. 24	OK 0. 69 0. 30	OK 0. 71 0. 33	OK 0. 69 0. 30	OK 0. 62 0. 27	OK 0. 59 0. 24
4F	OK 0. 67 0. 28	OK 0. 77 0. 35	OK 0. 80 0. 38	OK 0. 76 0. 35	OK 0. 69 0. 31	OK 0. 65 0. 27
3F	OK 0. 72 0. 32	OK 0. 84 0. 40	OK 0. 87 0. 43	OK 0. 83 0. 40	OK 0. 74 0. 36	OK 0. 71 0. 31
2F	OK 0. 85 0. 35	OK 0. 95 0. 45	OK 1. 00 0. 49	OK 0. 94 0. 44	OK 0. 88 0. 40	OK 0. 84 0. 35
1F						

123456

C フレーム (S=1/239)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.200 (秒)	1.200 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)	Ci = 0.800 (Rt = 0.800)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6626.20	6626.20	2.030	13454.33	2.538
10F	5907.61	12533.81	1.643	20588.01	2.053
9F	5907.61	18441.42	1.440	26554.31	1.800
8F	6087.22	24528.64	1.297	31819.71	1.622
7F	6144.48	30673.12	1.186	36368.80	1.482
6F	6144.48	36817.61	1.093	40223.59	1.366
5F	6207.74	43025.35	1.010	43458.62	1.263
4F	6228.13	49253.48	0.935	46068.25	1.169
3F	6228.13	55481.60	0.866	48061.77	1.083
2F	6366.73	61848.33	0.800	49478.66	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6626.20	6626.20	2.030	13454.33	2.538
10F	5907.61	12533.81	1.643	20588.01	2.053
9F	5907.61	18441.42	1.440	26554.31	1.800
8F	6087.22	24528.64	1.297	31819.71	1.622
7F	6144.48	30673.12	1.186	36368.80	1.482
6F	6144.48	36817.61	1.093	40223.59	1.366
5F	6207.74	43025.35	1.010	43458.62	1.263
4F	6228.13	49253.48	0.935	46068.25	1.169
3F	6228.13	55481.60	0.866	48061.77	1.083
2F	6366.73	61848.33	0.800	49478.66	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6626.20	6626.20	2.030	13454.33	2.538
10F	5907.61	12533.81	1.643	20588.01	2.053
9F	5907.61	18441.42	1.440	26554.31	1.800
8F	6087.22	24528.64	1.297	31819.71	1.622
7F	6144.48	30673.12	1.186	36368.80	1.482
6F	6144.48	36817.61	1.093	40223.59	1.366
5F	6207.74	43025.35	1.010	43458.62	1.263
4F	6228.13	49253.48	0.935	46068.25	1.169
3F	6228.13	55481.60	0.866	48061.77	1.083
2F	6366.73	61848.33	0.800	49478.66	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6626.20	6626.20	2.030	13454.33	2.538
10F	5907.61	12533.81	1.643	20588.01	2.053
9F	5907.61	18441.42	1.440	26554.31	1.800
8F	6087.22	24528.64	1.297	31819.71	1.622

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	6144. 48	30673. 12	1. 186	36368. 80	1. 482
6F	6144. 48	36817. 61	1. 093	40223. 59	1. 366
5F	6207. 74	43025. 35	1. 010	43458. 62	1. 263
4F	6228. 13	49253. 48	0. 935	46068. 25	1. 169
3F	6228. 13	55481. 60	0. 866	48061. 77	1. 083
2F	6366. 73	61848. 33	0. 800	49478. 66	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		13454. 33
	13454. 33	
10F		7133. 69
	20588. 01	
9F		5966. 29
	26554. 31	
8F		5265. 41
	31819. 71	
7F		4549. 09
	36368. 80	
6F		3854. 79
	40223. 59	
5F		3235. 03
	43458. 62	
4F		2609. 63
	46068. 25	
3F		1993. 52
	48061. 77	
2F		1416. 89
	49478. 66	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
11F		13454. 33
	13454. 33	
10F		7133. 69
	20588. 01	
9F		5966. 29
	26554. 31	
8F		5265. 41
	31819. 71	
7F		4549. 09
	36368. 80	
6F		3854. 79
	40223. 59	
5F		3235. 03
	43458. 62	
4F		2609. 63
	46068. 25	
3F		1993. 52
	48061. 77	
2F		1416. 89
	49478. 66	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		13454. 33
	13454. 33	
10F		7133. 69
	20588. 01	
9F		5966. 29
	26554. 31	
8F		5265. 41
	31819. 71	
7F		4549. 09
	36368. 80	
6F		3854. 79
	40223. 59	
5F		3235. 03
	43458. 62	
4F		2609. 63
	46068. 25	
3F		1993. 52
	48061. 77	
2F		1416. 89
	49478. 66	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
11F		13454. 33
	13454. 33	
10F		7133. 69
	20588. 01	
9F		5966. 29
	26554. 31	
8F		5265. 41
	31819. 71	
7F		4549. 09
	36368. 80	
6F		3854. 79
	40223. 59	
5F		3235. 03
	43458. 62	
4F		2609. 63
	46068. 25	
3F		1993. 52
	48061. 77	
2F		1416. 89
	49478. 66	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

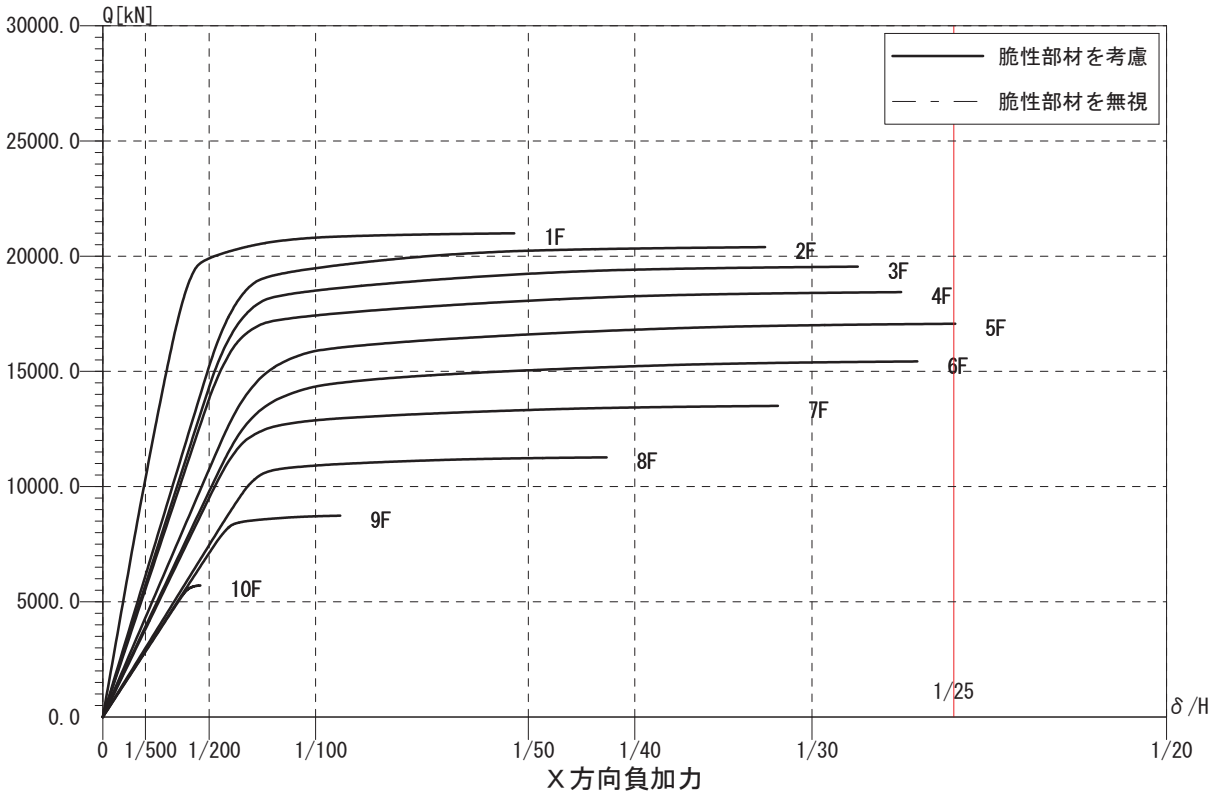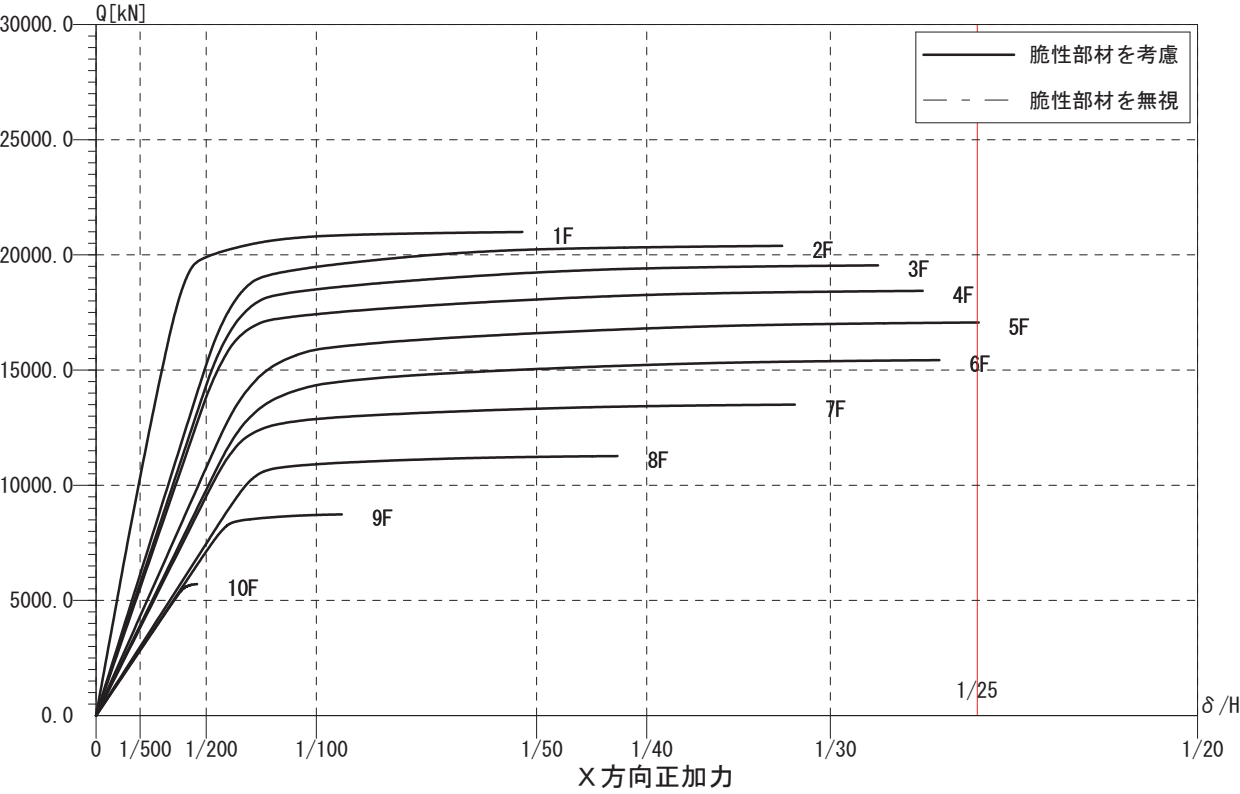

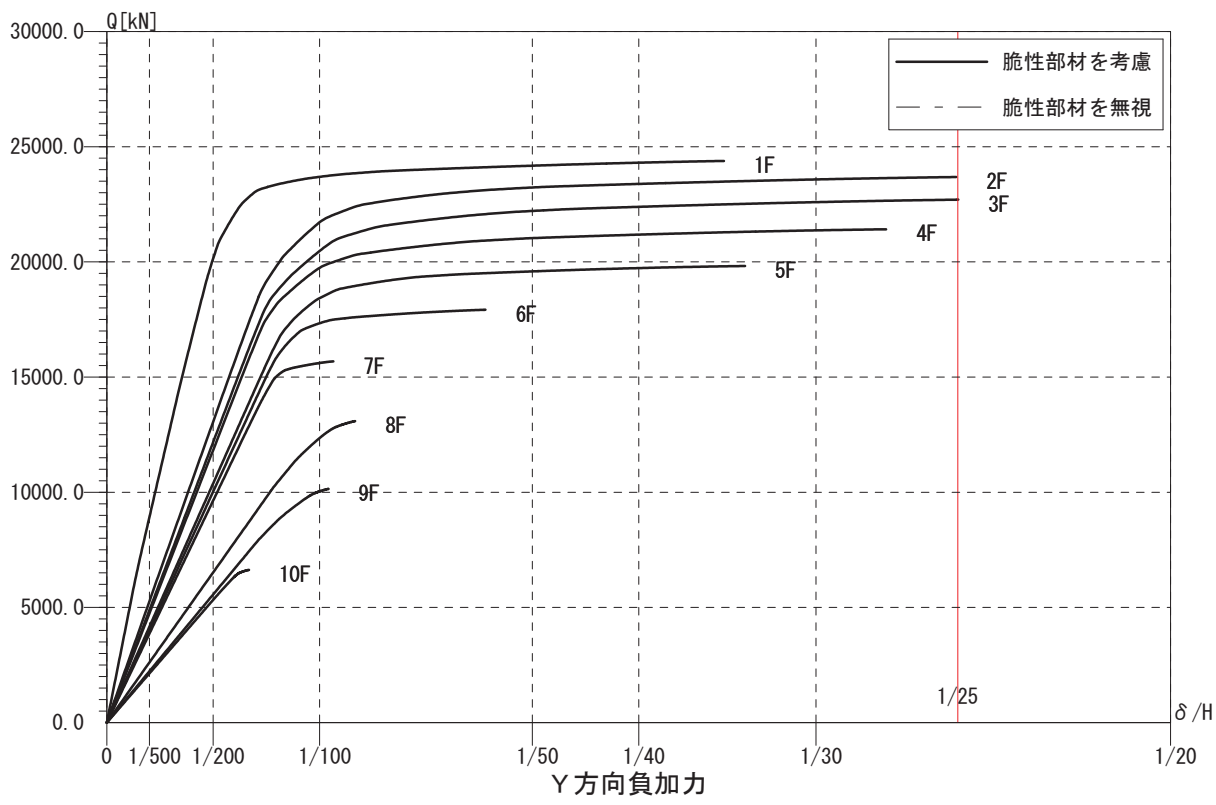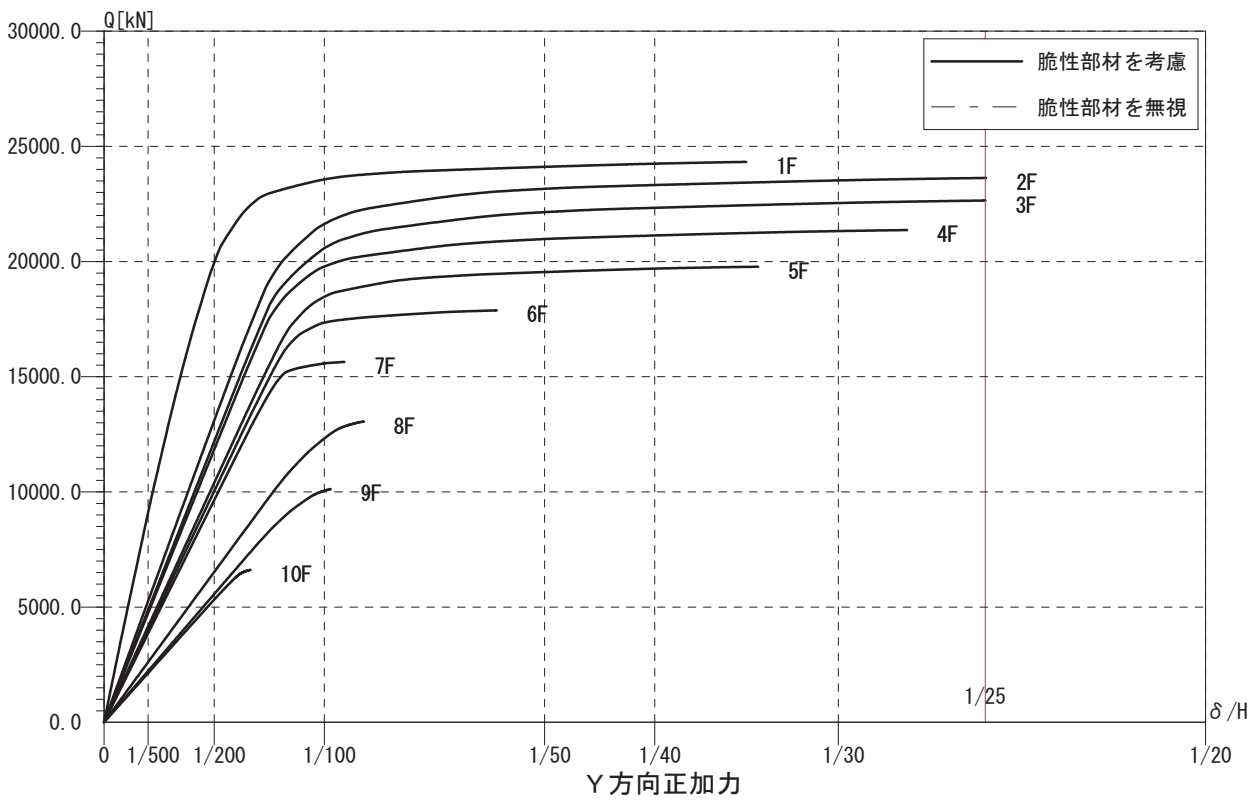

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

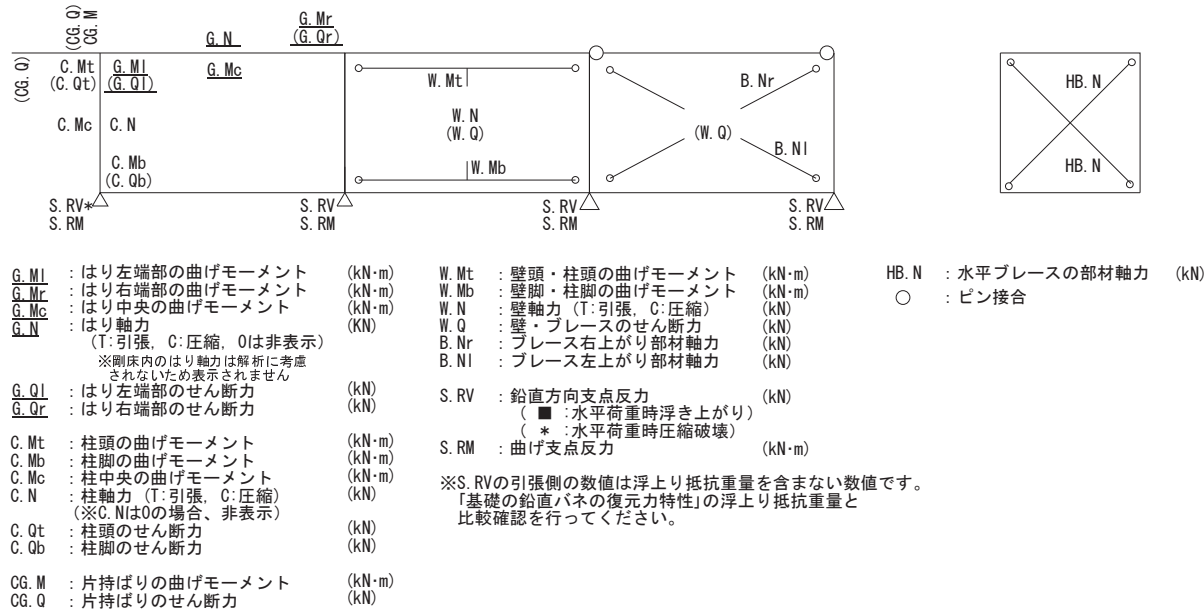

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible]

	245.1 (74.8)	272.6 (77.0)	262.3 (78.5)	392.8 (106.9)	259.6 (59.4)											
4000	293.6 (96.7)	293.6 (74.8)	24.3	526.6 (229.8)	281.5 (77.0)	4.4	575.5 (258.7)	302.9 (78.5)	20.3	638.8 (273.9)	376.5 (106.9)	8.2	561.1 (229.6)	168.2 (59.4)	45.7	259.6 (79.2)
100.3	80.8T	67.0	31.4C	58.0	1.8T	44.0T	101.9	39.1C	101.2	57.2	72.0C					
	93.1 (96.7)	584.7 (171.9)	392.5 (229.8)	706.4 (199.2)	459.5 (258.7)	566.1 (206.5)	577.5 (273.9)	357.2 (164.3)	229.6	566.1 (157.8)	57.2	72.0C				
559.7 (86.6)	652.8 (171.9)	34.0	919.7 (281.0)	727.5 (199.2)	10.5	998.4 (322.4)	751.4 (206.5)	8.2	883.8 (255.5)	605.5 (164.3)	14.0	790.3 (210.0)	569.9 (157.8)	1.9	508.9 (56.2)	
386.5	234.6T	357.7	67.3C	353.7	5.2T	372.8	29.6T	370.3	19.5C	396.6	221.9C					
	213.3 (86.6)	622.8 (187.5)	204.4 (281.0)	770.1 (236.5)	291.1 (322.4)	238.5	138.3 (255.5)	579.8 (176.3)	49.6 (210.0)	576.5 (174.2)	284.3 (56.2)					
4025	940.2 (286.2)	726.9 (187.5)	52.1	1351.4 (548.9)	933.0 (236.5)	81.5	1384.8 (650.8)	905.8 (228.5)	83.2	1290.6 (516.5)	689.5 (176.3)	54.8	1207.7 (435.8)	677.6 (174.2)	50.5	860.8 (245.7)
364.2	393.5T	246.7	77.8C	75.1	1.9C	251.2	10.7T	330.6	15.8T	366.3	375.7C					
	211.9 (286.2)	843.8 (249.2)	857.9 (548.9)	1362.8 (400.4)	1234.7 (650.8)	788.2 (390.0)	516.5	787.3 (234.4)	546.5 (435.8)	781.3 (231.3)	128.2 (245.7)					
4000	738.2 (222.5)	950.1 (249.2)	53.1	1505.9 (607.6)	1520.0 (400.4)	78.6	1614.4 (720.8)	1486.3 (390.0)	82.4	1433.5 (572.1)	900.1 (234.4)	56.4	1124.7 (414.6)	883.9 (231.3)	51.3	653.1 (179.3)
293.2	628.3T	290.6	13.4T	172.9	7.9C	289.3	113.5C	295.5	43.5T	294.5	601.5C					
	151.9 (222.5)	842.1 (248.7)	924.6 (607.6)	1361.9 (400.4)	1268.7 (720.8)	1321.7 (390.2)	854.8 (572.1)	787.0 (234.3)	533.6 (414.6)	782.4 (231.6)	64.0 (179.3)					
4000	796.7 (299.6)	948.6 (248.7)	53.3	1438.9 (639.1)	1521.3 (400.4)	79.7	1580.7 (744.8)	1487.5 (390.2)	82.9	1366.7 (603.5)	899.8 (234.3)	56.4	1138.5 (478.1)	885.1 (231.6)	51.4	718.3 (259.7)
197.5	853.1T	160.6	92.9T	91.0	19.0C	159.6	237.9C	182.2	76.9T	199.0	820.0C					
	401.8 (299.6)	836.1 (247.0)	1117.6 (639.1)	1359.6 (400.0)	1398.6 (744.8)	1324.5 (391.0)	1047.4 (603.5)	788.5 (234.7)	774.0 (478.1)	786.2 (232.6)	320.4 (259.7)					
4025	540.6 (300.2)	942.4 (247.0)	53.1	1238.8 (655.2)	1520.3 (400.0)	80.3	1451.7 (758.2)	1490.7 (391.0)	83.1	1178.5 (623.4)	901.4 (234.7)	56.4	903.2 (485.7)	888.7 (232.6)	51.2	465.8 (261.8)
63.5	1061.9T	79.9	163.5T	74.2	34.3C	76.1	361.1C	74.3	121.2T	61.1	1024.7C					
	667.6 (300.2)	829.2 (249.2)	1398.5 (655.2)	1356.6 (399.4)	1600.2 (758.2)	1327.6 (392.0)	1330.7 (623.4)	790.2 (235.2)	1051.8 (485.7)	790.1 (233.7)	587.9 (261.8)					
4000	267.8 (190.1)	935.4 (245.1)	53.1	949.7 (549.0)	1519.0 (399.4)	81.2	1251.1 (693.2)	1494.6 (392.0)	83.5	900.1 (523.8)	903.2 (235.2)	56.5	630.8 (382.3)	892.4 (233.7)	51.2	202.2 (157.2)
112.4	1247.5T	148.3	219.9T	135.3	53.8C	147.5	482.2C	133.7	180.6T	112.3	1209.7C					
	492.6 (190.1)	821.														

[illegible]

2014/01/18 14:38 — III — 344 / 681 —

時刻	246.6 (103.6)		775.9 (228.0)		587.5 (165.3)		933.2 (241.5)		398.6 (73.3)							
	499.2 (188.0)	126.3 (38.4)	1112.7 (484.0)	1378.5 (621.0)	602.6 (165.3)	7.5 (2.1)	1393.4 (624.2)	805.9 (241.5)	63.7 (19.1)	128.9 (73.3)	134.8 (39.8)					
4000	123.2	78.5C	144.7	146.9C	136.4	61.5T	145.1	49.9C	141.8	186.1T	121.8	55.3T				
	252.7 (188.0)	1279.3 (384.6)	823.2 (484.0)	1659.9 (455.1)	1105.7 (621.0)	1607.1 (444.9)	1103.2 (624.2)	1757.3 (471.8)	778.5 (460.2)	1379.6 (350.7)	155.1 (138.4)					
4000	1237.4 (267.9)	1490.1 (384.6)	105.4	1617.1 (812.1)	21.4	2150.8 (836.6)	1596.5 (444.9)	5.3	2143.1 (839.1)	1639.3 (471.8)	59.0	2124.3 (837.6)	1145.5 (350.7)	117.1	1224.6 (277.0)	
4000	701.5	437.8C	448.9	251.9C	477.6	67.7T	465.0	40.4C	449.0	334.6T	670.5	390.1T	116.4	1805.4 (485.4)	277.0	
	165.6 (267.9)	1671.0 (448.2)	1175.3 (812.1)	1731.7 (465.2)	1195.5 (836.6)	1760.3 (471.8)	1213.2 (839.1)	1758.1 (471.7)	1226.2 (837.6)	1805.6 (485.4)	277.0					
4025	1721.4 (493.0)	1555.8 (448.2)	57.6	2113.7 (771.1)	1618.0 (465.2)	56.8	2172.6 (796.1)	1636.4 (471.8)	61.9	2185.1 (803.1)	1638.0 (471.7)	60.1	2221.4 (816.0)	1689.5 (485.4)	58.0	1922.0 (576.5)
4025	729.2	866.7C	561.9	314.2C	570.5	46.3T	568.8	15.6C	579.1	341.0T	761.7	863.7T	398.6 (576.5)			
	263.1 (493.0)	2104.1 (568.1)	989.8 (771.1)	2165.4 (585.6)	1031.6 (796.1)	2195.9 (593.0)	1047.4 (803.1)	2197.4 (803.1)	593.8	3262.6 (1140.5)	2128.4 (607.7)	59.4	1848.6 (500.9)			
4000	1722.8 (436.4)	1985.9 (568.1)	59.1	3165.0 (1092.7)	2050.7 (585.6)	57.3	3207.5 (1103.7)	2073.8 (593.0)	61.0	3226.6 (1113.5)	2077.9 (593.8)	59.8	3262.6 (1140.5)	2128.4 (607.7)	59.4	1848.6 (500.9)
4000	850.1	1385.8C	979.5	360.8C	1000.2	33.6T	999.3	9.5T	981.6	337.8T	846.8	1431.1T	154.9 (500.9)			
	22.6 (436.4)	2105.6 (568.1)	1205.9 (1092.7)	2165.2 (585.1)	1207.2 (1103.7)	2196.4 (593.0)	1227.8 (1113.5)	2200.4 (1113.5)	1299.3 (1140.5)	2248.4 (607.7)	154.9 (500.9)					
4000	1962.2 (642.9)	1984.9 (568.1)	60.4	2947.1 (1164.9)	2047.5 (585.1)	58.9	3031.2 (1231.9)	2073.2 (593.0)	61.6	3047.6 (1240.4)	2079.1 (594.4)	60.7	3028.8 (1204.3)	2127.2 (607.7)	60.6	2093.5 (706.7)
4000	676.3	1585.8C	617.3	397.8C	567.4	27.5T	566.9	35.6T	619.8	332.5T	680.0	1989.8T	733.5 (706.7)			
	609.6 (642.9)	2117.0 (571.4)	1712.5 (1164.9)	2167.5 (585.5)	1896.5 (1231.9)	2195.0 (592.6)	1913.8 (1240.4)	2199.2 (593.9)	1788.8 (1204.3)	2237.4 (604.8)	733.5 (706.7)					
4025	1387.7 (863.6)	1977.3 (571.4)	59.8	2452.7 (1358.6)	2048.2 (585.5)	59.6	2342.7 (1225.4)	2071.7 (592.6)	61.6	2357.8 (1232.4)	2076.6 (593.9)	61.3	2527.7 (1397.1)	2117.3 (604.8)	60.0	1503.8 (921.9)
4025	350.3	2405.2C	281.5	429.4C	123.4	24.9T	122.5	60.2T	283.9	327.6T	351.5	2542.2T	2206.8 (921.9)			
	2088.4 (863.6)	4290.6 (1175.6)	3015.7 (1358.6)	2200.5 (595.7)	2589.5 (1225.4)	2224.4 (601.4)	2602.7 (1232.4)	2224.2 (601.9)	3095.5 (1397.1)	4487.3 (1230.1)	2206.8 (921.9)					
4000	2085.3 (1134.9)	4173.6														

時刻	緯度	経度	264.6		323.1		212.2		395.8		250.1						
			(80.1)	(57.4)	(87.8)	(56.5)	(63.1)	(59.7)	(108.5)	(55.4)	(56.7)	(56.7)					
40575	4000	311.9 (94.6)	311.9 (80.1)	23.6	573.4 (249.5)	308.8 (87.8)	7.1	565.2 (254.6)	242.2 (63.1)	15.0	597.8 (255.4)	385.6 (108.5)	5.1	554.1 (231.2)	158.3 (56.7)	45.9	250.1 (79.3)
		122.8	93.0C		74.3	19.7T		56.1	29.8T			70.0C		91.8	31.5T		91.6
			66.4 (94.6)		564.0 (154.7)	424.8 (249.5)		748.8 (207.9)	453.0 (254.6)		732.5 (199.7)	423.6 (255.4)		623.4 (169.3)	370.6 (231.2)		623.4 (165.9)
		483.5 (46.5)	549.9 (154.7)	7.1	887.4 (255.1)	748.1 (207.9)	0.3	1001.5 (324.6)	705.7 (199.7)	13.4	904.6 (274.3)	595.7 (169.3)	13.8	824.0 (226.9)	571.2 (165.9)	26.1	556.5 (84.2)
	4000	390.5	240.8C		377.1	20.2T		352.3	51.0T		356.0	78.2C		370.1	7.6C		388.2
			297.6 (46.5)		665.0 (170.3)	133.1 (255.1)		913.7 (231.2)	296.9 (324.6)		944.4 (239.2)	192.6 (274.3)		707.9 (181.4)	83.7 (226.9)		711.3 (183.5)
		858.4 (243.0)	560.8 (170.3)	52.1	1282.7 (512.4)	750.8 (231.2)	81.5	1394.8 (655.3)	778.0 (239.2)	83.2	1350.1 (546.1)	598.3 (181.4)	54.8	1234.5 (451.1)	610.2 (183.5)	50.5	931.1 (281.3)
		369.3	392.1C		251.4	22.0T		76.0	63.4T		251.0	51.7C		326.6	50.7C		364.9
	4000	639.5 (172.9)	759.4 (225.7)	53.1	1425.1 (567.7)	1339.3 (393.8)	78.6	1626.6 (725.3)	1372.9 (404.3)	82.4	1498.9 (602.7)	809.3 (240.5)	56.4	1166.4 (435.3)	825.6 (243.6)	51.3	726.8 (216.9)
		293.7	613.6C		289.7	86.8C		175.9	70.8T		293.6	78.5T		295.8	93.3C		293.1
			52.1 (172.9)		867.3 (226.1)	845.6 (567.7)		1497.4 (393.8)	1274.8 (725.3)		1537.5 (404.1)	911.8 (602.7)		922.5 (240.6)	574.8 (435.3)		927.1 (243.3)
		708.8 (254.8)	760.9 (226.1)	53.2	1359.7 (600.0)	1337.9 (393.8)	79.7	1594.4 (750.1)	1371.8 (404.1)	82.9	1435.4 (636.3)	809.7 (240.6)	56.4	1172.0 (495.3)	824.4 (243.3)	51.4	786.5 (294.5)
	4000	199.1	828.1C		159.7	189.2C		94.2	77.3T		162.7	202.6T		181.4	145.7C		197.4
			310.5 (254.8)		873.4 (227.9)	1040.2 (600.0)		1499.7 (394.3)	1406.0 (750.1)		1534.8 (403.3)	1110.0 (636.3)		921.0 (240.1)	809.1 (495.3)		923.3 (242.2)
		456.6 (257.2)	767.1 (227.9)	53.1	1172.3 (620.6)	1339.0 (394.3)	80.3	1462.3 (764.1)	1368.6 (403.3)	83.1	1232.9 (653.0)	808.1 (240.1)	56.5	930.6 (502.4)	820.8 (242.2)	51.2	531.7 (295.7)
		61.1	1029.4C		76.7	281.1C		75.5	86.4T		81.2	324.0T		74.4	207.5C		63.4
	4000		578.7 (257.2)		880.3 (229.8)	1325.6 (620.6)		1502.6 (394.9)	1613.2 (764.1)		1531.7 (402.3)	1395.3 (653.0)		919.2 (239.7)	1081.4 (500.4)		919.4 (241.2)
		195.4 (153.9)															

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

11F	4000	775.2 (296.9)	775.2 (113.8)	46.9	1235.6 (526.7)	554.1 (157.3)	12.3	578.6 (236.7)	
		181.4	118.9T		182.2	39.3T		105.1	167.6C
10F	4000	412.4 (296.9)	1503.9 (242.9)	50.8	1503.9 (242.9)	871.2 (526.7)		1088.0 (308.6)	368.4 (236.7)
		1193.0 (496.9)	1605.5 (242.9)		1766.3 (796.4)	1133.6 (308.6)	22.8	719.6 (300.1)	
9F	4025	199.3	367.9T		173.5	99.3T		119.4	488.5C
		794.4 (496.9)			1825.1 (316.5)	1419.2 (796.4)		1124.6 (364.8)	480.9 (300.1)
8F	4000	1432.3 (774.1)	2226.7 (316.5)	200.8	1908.0 (975.0)	1502.1 (364.8)	188.7	643.7 (342.2)	
		125.5	688.2T		54.2	144.2T		44.9	864.2C
7F	4000	2480.5 (953.8)	1683.3 (774.1)	105.5	3952.8 (634.1)	2016.4 (975.0)		1116.4 (337.2)	733.5 (342.2)
		572.8	1324.7T		3247.6 (1273.1)	1311.2 (337.2)	97.4	382.9 (155.1)	
6F	4000	3629.9 (1067.5)	4964.7 (707.5)	436.6	3985.3 (1450.2)	1738.6 (398.2)	305.2	890.9 (223.1)	
		1494.9	2031.1T		1084.9	468.3C		444.7	1625.9C
5F	4025	4316.5 (1390.7)	4956.6 (707.2)	430.8	4028.7 (1380.3)	1749.4 (400.7)	306.9	1134.1 (373.6)	
		1517.6	2733.5T		1250.9	773.1C		382.4	2034.3C
4F	4000	3716.1 (1291.2)	4997.3 (713.1)	433.8	4366.2 (1573.6)	1763.4 (403.1)	312.3	769.4 (297.2)	
		1133.7	3434.1T		1219.1	1078.2C		175.0	2442.2C
3F	4000	3555.6 (1473.7)	5004.4 (713.0)	441.4	3957.3 (1680.8)	1763.8 (403.6)	311.0	722.4 (332.0)	
		608.2	4130.7T		595.8	1381.7C		58.4	2849.1C
2F	4000	2663.5 (1535.9)	5002.6 (713.0)	439.6	3129.4 (1744.8)	1771.8 (405.4)	312.4	541.5 (316.1)	
		408.4	4821.7T		360.2	1682.1C		90.7	3255.2C
1F	4525	1533.1 (1815.5)	5013.3 (711.8)	457.9	2033.2 (1750.1)	1785.5 (408.3)	315.6	431.5 (392.8)	
		2574.4	5506.2T		1926.3	1972.6C		457.2	3659.2C
		6214.1 0.0	5681.9 (718.9)	2080.9	2020.7 0.0	3365.8 (654.4)	1010.0	4306.1 0.0	
		12800				7200			
		20000							
		A				B		C	
		1 フレーム (S=1/272)							

[illegible]

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

11F	4000	821.8 (321.3)	821.8 (121.8)	42.3	1260.4 (552.0)	523.2 (152.7)	26.6	576.5 (251.5)	
		179.2	122.6T		156.3	30.7T		73.4	149.1C
10F	4000	463.4 (321.3)	1553.5 (253.4)	947.8 (552.0)	1304.8 (357.1)	429.6 (251.5)			
		1226.4 (511.7)	1689.8 (253.4)	68.1	1872.1 (855.7)	1266.3 (357.1)	19.3	875.2 (383.9)	
9F	4025	202.9	376.1T		160.7	134.9T		107.3	499.2C
		820.6 (511.7)	1708.7 (312.6)	1550.6 (855.7)	1487.8 (455.9)	660.6 (383.9)			
8F	4000	1472.3 (801.3)	2292.9 (312.6)	292.1	1952.4 (994.4)	1794.4 (455.9)	153.3	827.3 (434.4)	
		140.2	689.0T		48.7	278.0T		47.0	948.3C
7F	4000	1752.7 (801.3)	4120.6 (668.8)	2049.9 (994.4)	1479.2 (415.4)	921.3 (434.4)			
		2687.6 (1058.4)	4440.3 (668.8)	159.8	3582.2 (1437.3)	1511.4 (415.4)	16.1	557.9 (244.0)	
6F	4025	570.7	1358.0T		707.5	24.7T		70.0	1355.0C
		1546.2 (1058.4)	4330.4 (762.3)	2167.1 (1437.3)	1487.9 (467.7)	418.0 (244.0)			
5F	4000	3880.6 (1211.9)	5426.8 (762.3)	548.2	4043.0 (1558.7)	1879.8 (467.7)	195.9	1069.9 (347.3)	
		1456.9	2120.3T		925.7	269.1C		375.4	1814.0C
4F	4000	966.9 (1211.9)	4328.2 (760.8)	2191.6 (1558.7)	1493.8 (470.0)	319.1 (347.3)			
		4443.7 (1490.6)	5410.6 (760.8)	541.2	4026.5 (1458.2)	1889.9 (470.0)	198.0	1174.7 (431.5)	
3F	4025	1443.8	2881.3T		1091.9	560.3C		306.3	2276.7C
		1556.0 (1490.6)	4778.3 (831.9)	1842.7 (1458.2)	1494.7 (471.7)	562.0 (431.5)			
2F	4000	4313.4 (1562.5)	5869.4 (831.8)	545.6	4837.2 (1808.3)	1901.6 (471.7)	203.5	932.6 (397.8)	
		1188.4	6713.1T		1220.5	920.1C		137.1	2741.0C
1F	4000	1936.6 (1562.5)	4765.9 (831.6)	2396.1 (1808.3)	1492.7 (470.6)	658.4 (397.8)			
		3941.9 (1672.3)	5878.5 (831.6)	556.3	4265.1 (1844.9)	1895.3 (470.6)	201.3	834.3 (406.2)	
1F	4525	597.4	4544.8T		575.3	1280.2C		21.8	3204.2C
		2747.2 (1672.3)	4762.1 (830.4)	3114.4 (1844.9)	1491.3 (470.6)	790.7 (406.2)			
1F	4000	3120.1 (1763.9)	5867.3 (830.4)	552.6	3544.8 (1947.1)	1897.1 (470.6)	202.9	700.7 (393.9)	
		407.7	5375.3T		349.4	1639.0C		87.1	3668.6C
1F	4000	3935.5 (1763.9)	4742.6 (828.2)	4243.5 (1947.1)	1498.0 (471.3)	875.0 (393.9)			
		1923.3 (1939.2)	5858.7 (828.2)	558.1	2394.6 (1788.6)	1895.5 (471.3)	198.8	623.0 (361.8)	
1F	4525	2464.1	6203.2T		1652.1	1994.6C		195.6	4137.7C
		6851.5 (1939.2)	2192.6 (706.6)	5698.8 (1788.6)	1014.3 (627.8)	1014.3 (361.8)			
1F	4525	6910.3 (0.0)	5851.5 (706.6)	2329.4	2071.3 (0.0)	8506.2 (627.8)	1246.0	4765.0 (0.0)	
				12800		7200		20000	
3 フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

11F	4000	820.4 (321.2)	820.4 (121.2)	44.4	731.5 (121.2)	532.0 (154.3)	23.6	579.2 (154.3)	
		178.1	121.0T		160.0	34.2T		80.4	154.5C
10F	4000	464.3 (321.2)	1690.7 (253.9)	65.9	1559.0 (253.9)	943.5 (551.7)		1277.4 (348.8)	418.3 (249.4)
		1226.5 (512.6)	1690.7 (253.9)		1849.2 (844.8)	1233.6 (348.8)	21.9	859.1 (379.2)	
9F	4025	201.2	374.3T		159.6	130.7T		100.8	503.4C
		824.1 (512.6)	2292.9 (313.3)	288.0	1716.8 (313.3)	1529.9 (844.8)		1490.1 (449.2)	657.6 (379.2)
8F	4000	1468.8 (799.1)	2292.9 (313.3)		1930.9 (984.5)	1744.0 (449.2)	126.9	832.5 (436.4)	
		139.4	687.1T		50.5	267.9T		45.8	953.2C
7F	4000	1747.7 (799.1)	4423.1 (666.4)	158.4	4106.2 (666.4)	2031.9 (984.5)		1480.2 (410.4)	924.0 (436.4)
		2675.4 (1056.3)	1352.8T		703.3	13.3T		68.4	1365.0C
6F	4000	562.9	1549.7 (1056.3)		4334.9 (762.4)	2142.3 (1422.8)		1489.5 (460.2)	419.3 (243.9)
		3874.8 (1210.6)	5424.4 (762.4)	544.8	4016.3 (1545.6)	1823.7 (460.2)	167.1	1070.1 (343.4)	
5F	4025	1453.5	2114.5T		925.1	287.1C		383.4	1827.1C
		967.8 (1210.6)	5409.1 (761.2)	537.4	4334.3 (761.2)	2166.0 (1545.6)		1497.3 (463.0)	303.3 (343.4)
4F	4000	4441.4 (1489.3)	5409.1 (761.2)		4004.4 (1446.9)	1836.1 (463.0)	169.4	1194.0 (435.5)	
		1444.2	2874.7T		1092.6	584.3C		317.6	2292.8C
3F	4000	1553.0 (1489.3)	5867.5 (832.0)	542.7	4782.1 (832.0)	1819.2 (1446.9)		1500.3 (465.4)	558.8 (435.5)
		4314.5 (1563.1)	6707.0T		4813.2 (1796.4)	1850.4 (465.4)	175.0	941.5 (398.0)	
2F	4000	1188.3	1937.9 (1563.1)		1220.4	950.1C		145.6	2761.2C
		3938.7 (1671.9)	5876.6 (831.6)	554.2	4243.8 (1835.6)	1847.8 (465.2)	173.1	851.2 (410.6)	
1F	4525	594.9	4538.4T		572.6	1315.2C		30.0	3229.7C
		2749.0 (1671.9)	5866.5 (830.6)	550.6	4765.3 (830.6)	3098.6 (1835.6)		1505.0 (466.6)	791.2 (410.6)
		3117.6 (1764.6)	5866.5 (830.6)		3521.3 (1937.6)	1854.6 (466.6)	174.8	713.8 (404.7)	
		411.6	5369.1T		353.9	1678.2C		95.6	3699.6C
		3940.8 (1764.6)	5859.7 (828.7)	555.8	4748.1 (828.7)	4229.2 (1937.6)		1514.3 (468.5)	904.9 (404.7)
		1918.9 (1938.0)	5859.7 (828.7)		2377.8 (1787.4)	1858.8 (468.5)	172.3	609.3 (377.6)	
		2465.9	6198.5T		1666.3	2038.3C		245.0	4170.1C
		6850.7 (1938.0)	5850.7 (706.5)	2329.2	2192.3 (706.5)	5710.4 (1787.4)		1099.4 (641.3)	1099.4 (377.6)
		6906.8 0.0	5850.7 (706.5)		2102.1 0.0	5618.0 (641.3)	1209.3	4811.1 0.0	
				12800			7200		
20000									
A B C									
4 フレーム (S=1/272)									


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						726.4 (121.0)		585.2 (157.2)	
11F	4000	822.0 (322.7)	822.0 (121.0)	47.8	1272.8 (553.4)	546.4 (157.2)	19.4	585.2 (247.1)	
		176.5	118.8T		165.9	38.4T		91.0	152.1C
10F	4000	468.9 (322.7)	1697.1 (255.4)	62.5	1572.1 (830.1)	941.0 (337.8)	25.2	1241.1 (337.3)	403.2 (247.1)
		200.7	371.2T		161.6	124.0T		91.4	483.8C
9F	4025	826.8 (513.8)	1720.9 (313.5)	1498.7 (442.5)	1498.7 (830.1)	1498.0 (442.5)		655.1 (373.3)	
		1464.8 (797.4)	2291.6 (313.5)	285.3	1909.9 (976.0)	1687.7 (442.5)	94.8	842.9 (440.5)	
8F	4000	140.1	681.5T		54.4	255.6T		43.6	920.2C
		1744.9 (797.4)	4104.9 (665.6)	154.9	2018.7 (976.0)	1486.6 (405.2)	27.7	930.1 (440.5)	
7F	4000	2669.6 (1055.8)	4414.6 (665.6)		3517.3 (1408.4)	1431.2 (405.2)		556.6 (245.2)	
		557.9	1343.4T		700.5	1.9C		66.2	1316.5C
6F	4000	1553.7 (1055.8)	4333.7 (761.8)	542.0	2116.3 (1408.4)	1496.4 (455.0)		424.2 (245.2)	
		3864.0 (1207.6)	5417.7 (761.8)		3997.3 (1533.3)	1779.9 (455.0)	141.8	1072.2 (339.0)	
5F	4025	1448.7	2101.6T		930.6	304.8C		394.2	1761.9C
		966.5 (1207.6)	4335.3 (760.9)	534.3	2136.0 (1533.3)	1505.1 (458.1)	144.0	283.9 (339.0)	
4F	4000	4437.4 (1487.2)	5404.0 (760.9)		3992.4 (1437.8)	1793.1 (458.1)		1221.2 (441.9)	
		1444.4	2857.5T		1098.8	605.0C		331.9	2210.0C
3F	4000	1548.6 (1487.2)	4781.4 (831.5)	540.3	1794.9 (1437.8)	1509.0 (460.8)		557.4 (441.9)	
		4313.4 (1562.7)	5862.0 (831.5)		4795.6 (1785.5)	1809.1 (460.8)	150.0	951.6 (398.8)	
2F	4000	1187.9	6668.1T		1224.6	662.2C		154.0	2662.1C
		1937.5 (1562.7)	4767.3 (831.2)	552.3	2346.4 (1785.5)	1512.0 (461.2)	148.3	643.6 (398.8)	
1F	4525	3934.3 (1671.0)	5871.9 (831.2)		4229.5 (1828.7)	1808.6 (461.2)		868.4 (414.5)	
		592.3	4477.0T		572.1	1315.9C		39.4	3115.2C
		2749.8 (1671.0)	4766.0 (830.5)	548.9	3085.2 (1828.7)	1518.0 (463.3)		789.6 (414.5)	
		3114.0 (1764.8)	5863.8 (830.5)		3498.6 (1929.7)	1817.9 (463.3)	149.9	728.5 (416.1)	
		415.5	5286.3T		360.8	1664.7C		103.6	3570.8C
		3945.1 (1764.8)	4752.4 (829.7)	553.6	4220.2 (1929.7)	1528.4 (465.8)		935.7 (416.1)	
		1914.5 (1936.6)	5859.6 (829.1)		2357.3 (1794.7)	1825.1 (465.8)	148.3	592.7 (398.7)	
		2467.1	6094.8T		1703.3	2010.9C		309.5	4029.7C
		6848.7 (1936.6)	2205.5 (707.4)		5763.8 (1794.7)	1211.6 (662.5)		1211.6 (398.7)	
		6787.7 0.0	5848.7 (707.4)	2321.6	2058.0 0.0	1173.3 (662.5)	4692.5 0.0		
		12800				7200			
		20000							
		A		B		C			
		5 フレーム (S=1/272)							


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

11F	4000	770.2 (295.5)	770.2 (113.0)	47.0	1230.6 (525.2)	554.3 (157.4)	12.3	579.0 (238.1)	579.0 (157.4)
		179.1	115.7T		180.3	41.2T		102.7	164.5C
10F	4000	412.0 (295.5)	1590.2 (240.6)	50.6	1488.9 (240.6)	870.1 (525.2)		1090.6 (308.5)	373.6 (238.1)
		1178.2 (493.8)	1590.2 (240.6)		1749.3 (791.6)	1130.4 (308.5)	19.9	717.0 (300.9)	
9F	4025	190.7	361.2T		166.0	103.9T		115.2	482.7C
		796.9 (493.8)			1829.5 (314.8)	1417.3 (791.6)		1125.9 (362.0)	486.6 (300.9)
8F	4000	1402.9 (758.4)	2199.7 (314.8)	185.1	1892.8 (968.1)	1480.6 (362.0)	177.3	639.3 (341.3)	
		123.5	682.5T		55.5	146.4T		47.6	855.0C
7F	4000	1649.8 (758.4)			3866.9 (620.0)	2003.8 (968.1)		1117.6 (335.4)	734.4 (341.3)
		2419.1 (944.1)	4068.9 (620.0)	101.0	3160.1 (1254.0)	1297.0 (335.4)	89.7	383.2 (158.3)	
6F	4057.5	530.9	1312.1T		652.2	144.4C		66.5	1205.4C
		1357.3 (944.1)			4100.4 (708.9)	1855.7 (1254.0)		1129.7 (398.6)	250.1 (158.3)
5F	4000	3616.5 (1069.1)	4973.9 (708.9)	436.7	3984.7 (1451.7)	1740.0 (398.6)	305.1	879.6 (221.5)	
		1478.4	2034.6T		1081.2	464.2C		436.7	1621.3C
4F	4025	659.8 (1069.1)			4102.6 (708.4)	1822.2 (1451.7)		1136.9 (401.0)	6.2 (221.5)
		4304.6 (1385.1)	4964.4 (708.4)	430.9	4030.9 (1379.2)	1750.5 (401.0)	306.8	1130.7 (372.2)	
3F	4000	1517.0	2760.6T		1255.4	780.2C		381.7	2040.5C
		1270.6 (1385.1)			4137.2 (714.2)	1520.1 (1379.2)		1140.1 (403.4)	367.4 (372.2)
2F	4000	3734.2 (1299.8)	5004.8 (714.2)	433.8	4381.7 (1581.4)	1764.6 (403.4)	312.3	772.7 (298.8)	
		1134.7	3509.9T		1218.9	1113.0C		175.1	2461.7C
1F	4525	1464.9 (1299.8)			4128.0 (714.0)	1943.8 (1581.4)		1143.0 (403.9)	422.6 (298.8)
		3546.0 (1474.9)	5010.9 (714.0)	441.5	3949.2 (1682.6)	1765.0 (403.9)	311.0	720.5 (332.1)	
	4000	596.2	4261.7T		584.0	1450.0C		56.4	2882.6C
		2353.6 (1474.9)			4127.8 (713.7)	2781.2 (1682.6)		1147.9 (405.6)	607.7 (332.1)
	4000	2653.5 (1540.2)	5007.1 (713.7)	439.6	3119.2 (1748.4)	1772.7 (405.6)	312.4	540.1 (317.4)	
		426.9	5012.8T		377.6	1787.5C		94.6	3304.9C
	4525	3507.3 (1540.2)			4099.7 (712.0)	3874.4 (1748.4)		1154.8 (408.4)	729.3 (317.4)
		1508.3 (1805.6)	5015.6 (712.1)	457.9	2011.3 (1739.9)	1785.9 (408.4)	315.6	425.5 (389.6)	
		2577.0	5762.0T		1925.2	2119.9C		456.0	3727.6C
		6662.2 (1805.6)			2509.2 (716.5)	5861.8 (1739.9)		1337.5 (651.4)	1337.5 (389.6)
		6501.7 0.0	6662.2 (716.5)	2076.5	2191.1 0.0	3352.6 (651.4)	1007.6	4382.0 0.0	
				12800		7200			
20000									
		A		B		C			
6 フレーム (S=1/272)									

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

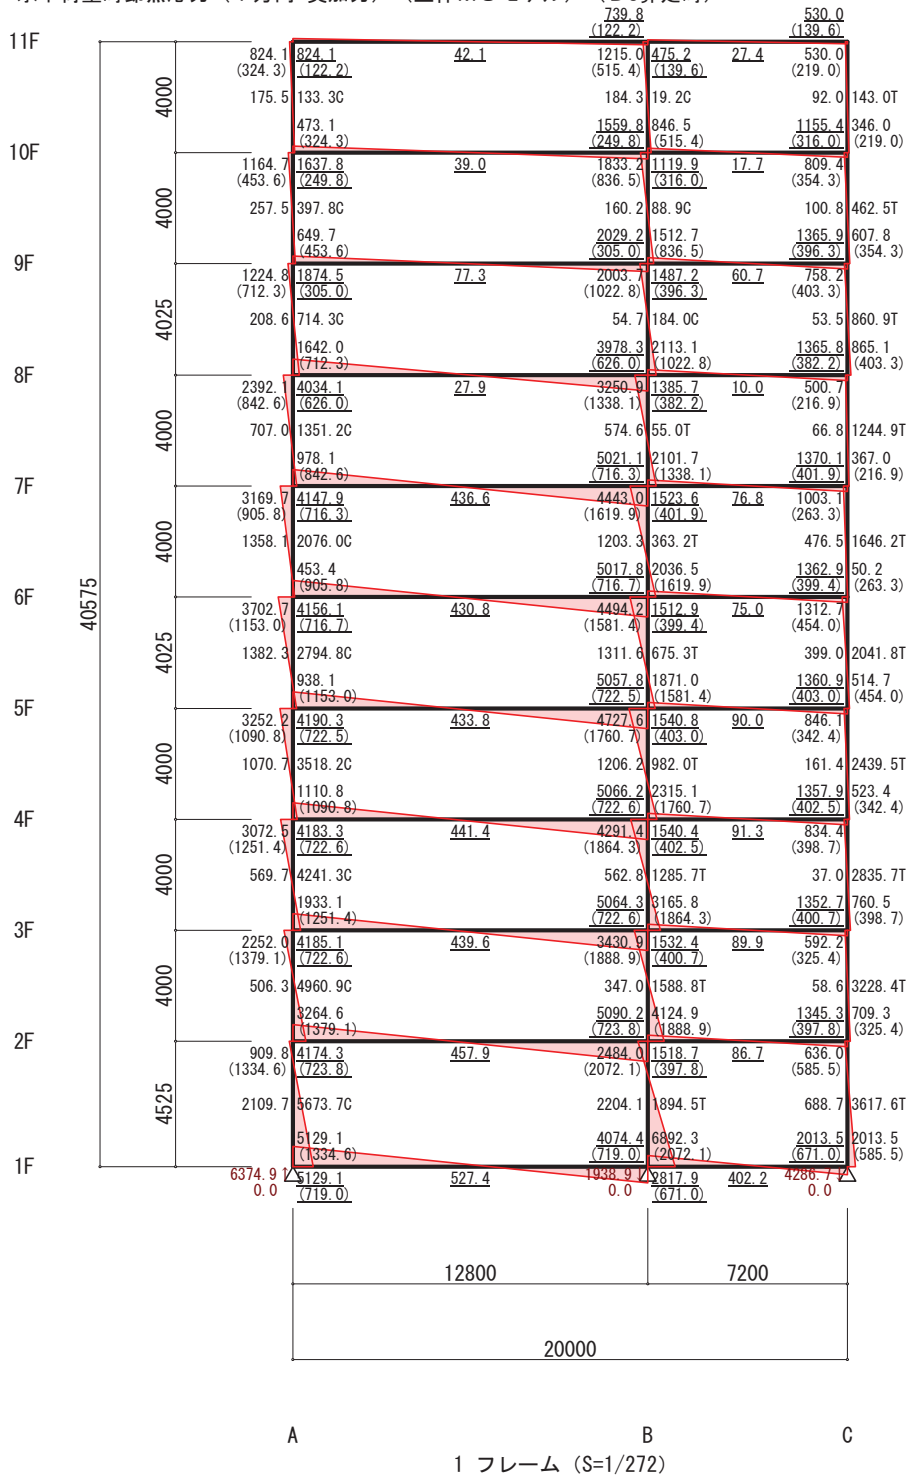


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

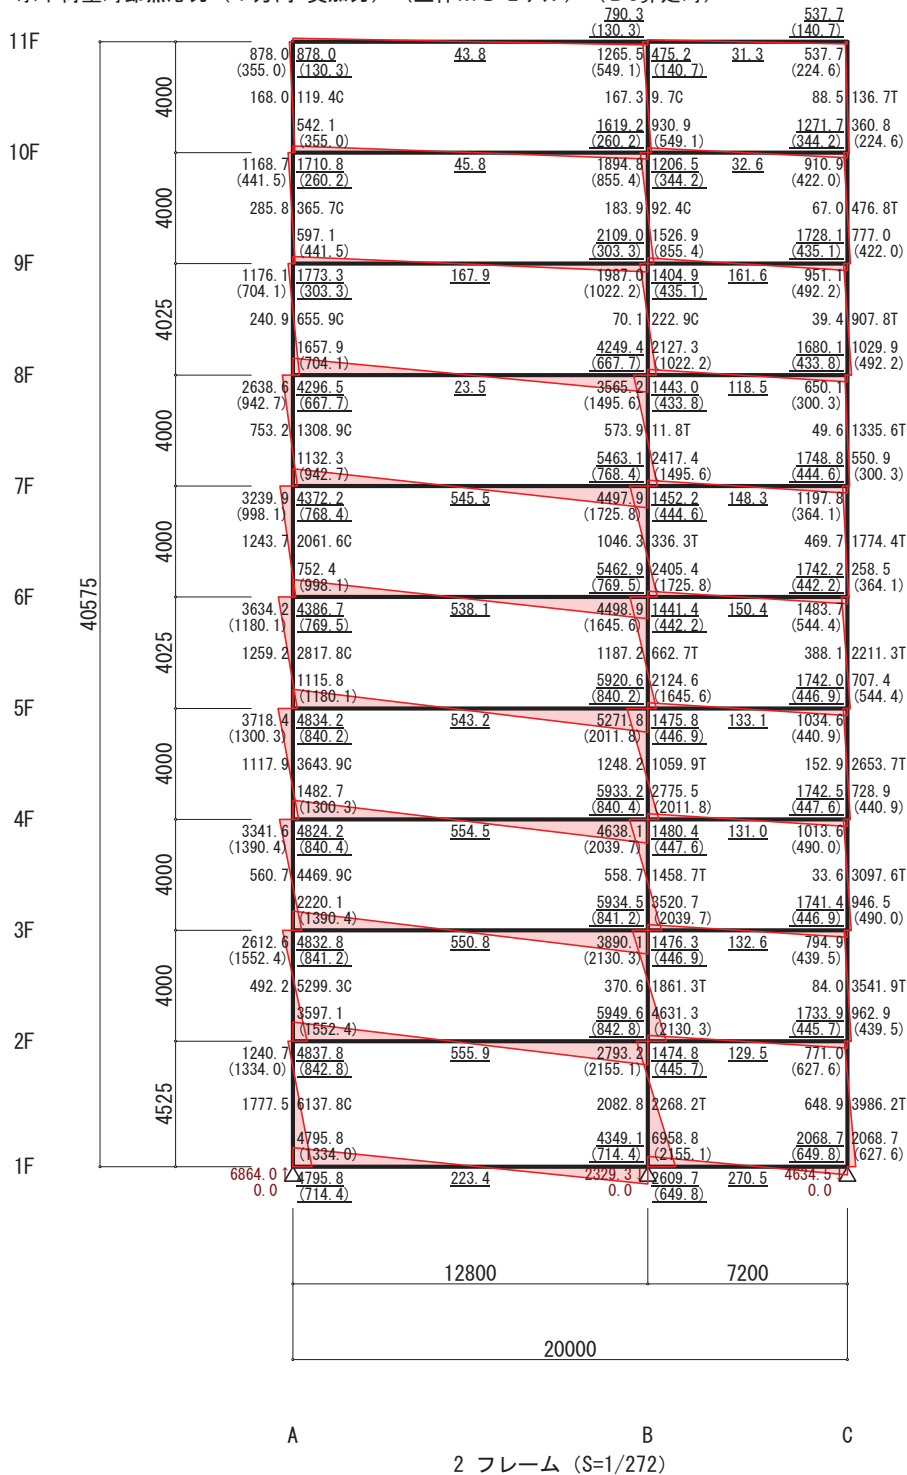


11F	4057.5	4000	877.7 (354.8)	877.7 (130.5)	42.2	1270.6 (555.1)	477.2 (141.7)	32.9	543.0 (231.2)	143.2T
168.1			130.3C		160.4	9.7C		80.5		
10F		4000	1164.9 (441.1)	1706.4 (258.4)	52.5	1904.0 (856.7)	1252.4 (356.7)	31.8	934.0 (431.6)	501.1T
282.8			386.7C		190.7	105.9C		70.8		
9F		4025	1170.8 (700.5)	1770.1 (303.5)	172.4	1956.5 (1007.8)	1364.2 (432.8)	194.0	959.7 (498.5)	792.4C
238.9			688.7C		71.6	233.7C		43.6		
8F		4000	2623.1 (939.2)	4271.6 (664.1)	21.5	3530.2 (1482.5)	1401.3 (432.5)	155.7	665.9 (306.9)	1046.9C
744.6			1350.8C		565.1	0.3C		52.0		
7F		4000	3228.7 (998.2)	4362.5 (767.3)	548.2	4468.2 (1716.7)	1409.3 (439.6)	173.2	1194.0 (363.4)	561.8C
1232.3			2115.5C		1034.8	328.9T		467.1		
6F		4025	3614.8 (1174.1)	4378.9 (768.8)	541.2	4461.9 (1631.7)	1399.3 (437.4)	175.4	1490.2 (547.2)	259.7C
1251.9			2882.8C		1178.1	660.9T		389.1		
5F		4000	3715.1 (1298.9)	4826.1 (839.3)	545.6	5246.6 (2000.6)	1435.0 (442.4)	157.8	1038.5 (443.0)	2697.1T
1117.3			3720.2C		1245.5	1058.8T		152.4		
4F		4000	3336.6 (1388.9)	4817.1 (839.6)	556.3	4615.5 (2029.4)	1441.4 (443.6)	155.6	1019.0 (493.0)	733.6C
558.9			4557.8C		556.7	1456.1T		32.9		
3F		4000	2609.6 (1550.8)	4828.4 (840.8)	552.6	3871.2 (2123.0)	1439.7 (443.6)	157.1	800.7 (442.6)	953.2C
492.1			5397.0C		374.8	1854.7T		84.4		
2F	4525	1243.1 (1320.9)	4836.9 (843.0)	558.1	2773.5 (2144.2)	1441.2 (442.8)	153.1	777.7 (632.1)	969.6C	
1745.5		6238.7C		2077.7	2255.8T		652.3			
1F			4734.1 (1320.9)		4330.0 (708.1)	6928.9 (2144.2)		2082.4 (650.2)	2082.4C	
			6944.3 (708.1)		2314.9 (0.0)	2598.9 (650.2)		258.2 (0.0)	4684.5C	
					12800			7200		
					20000					


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

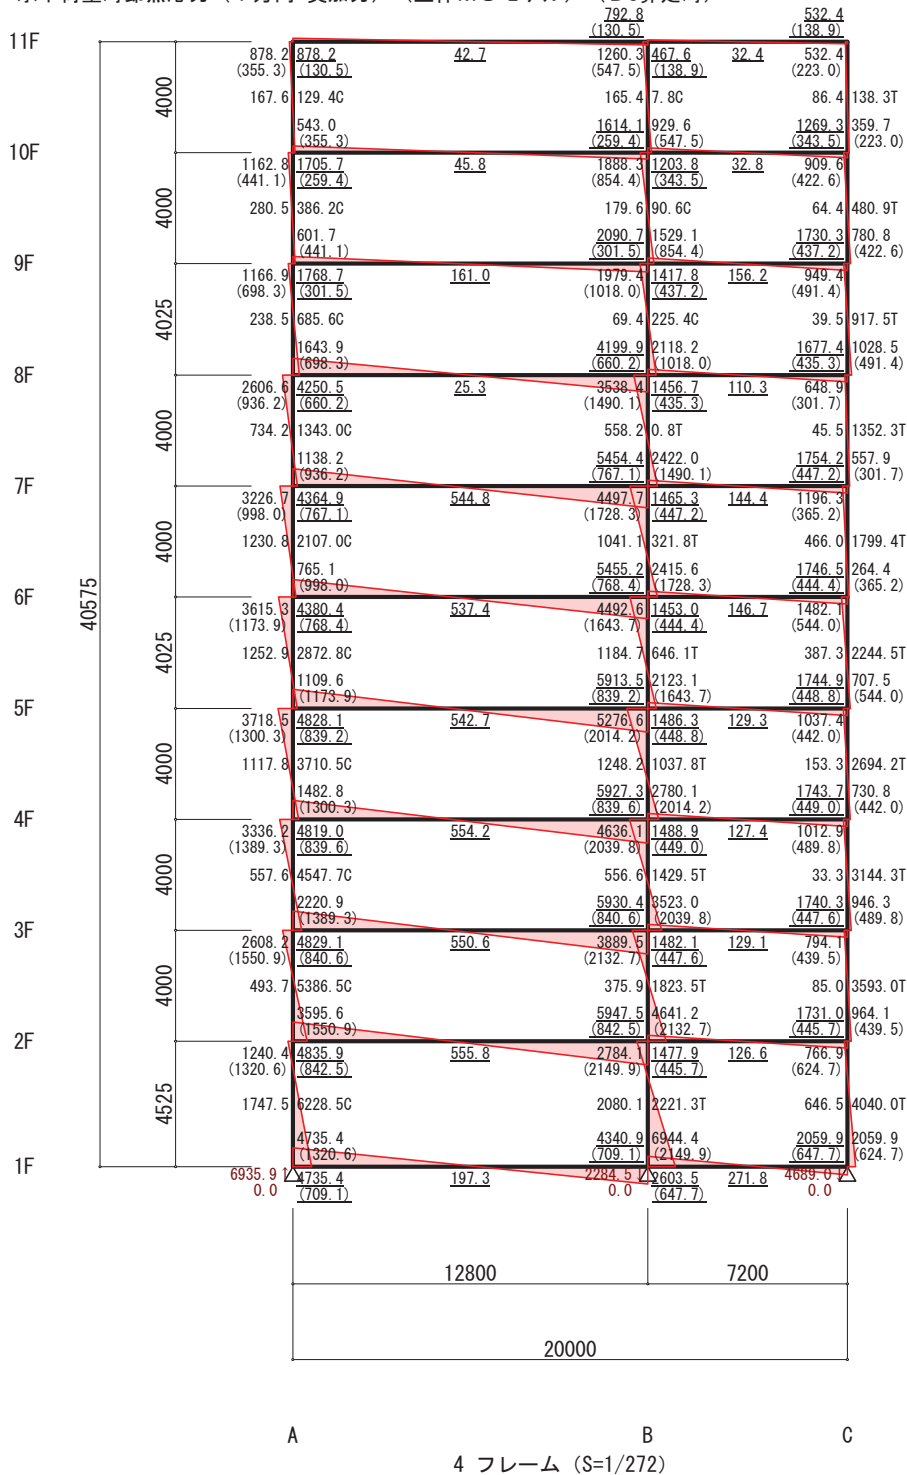


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

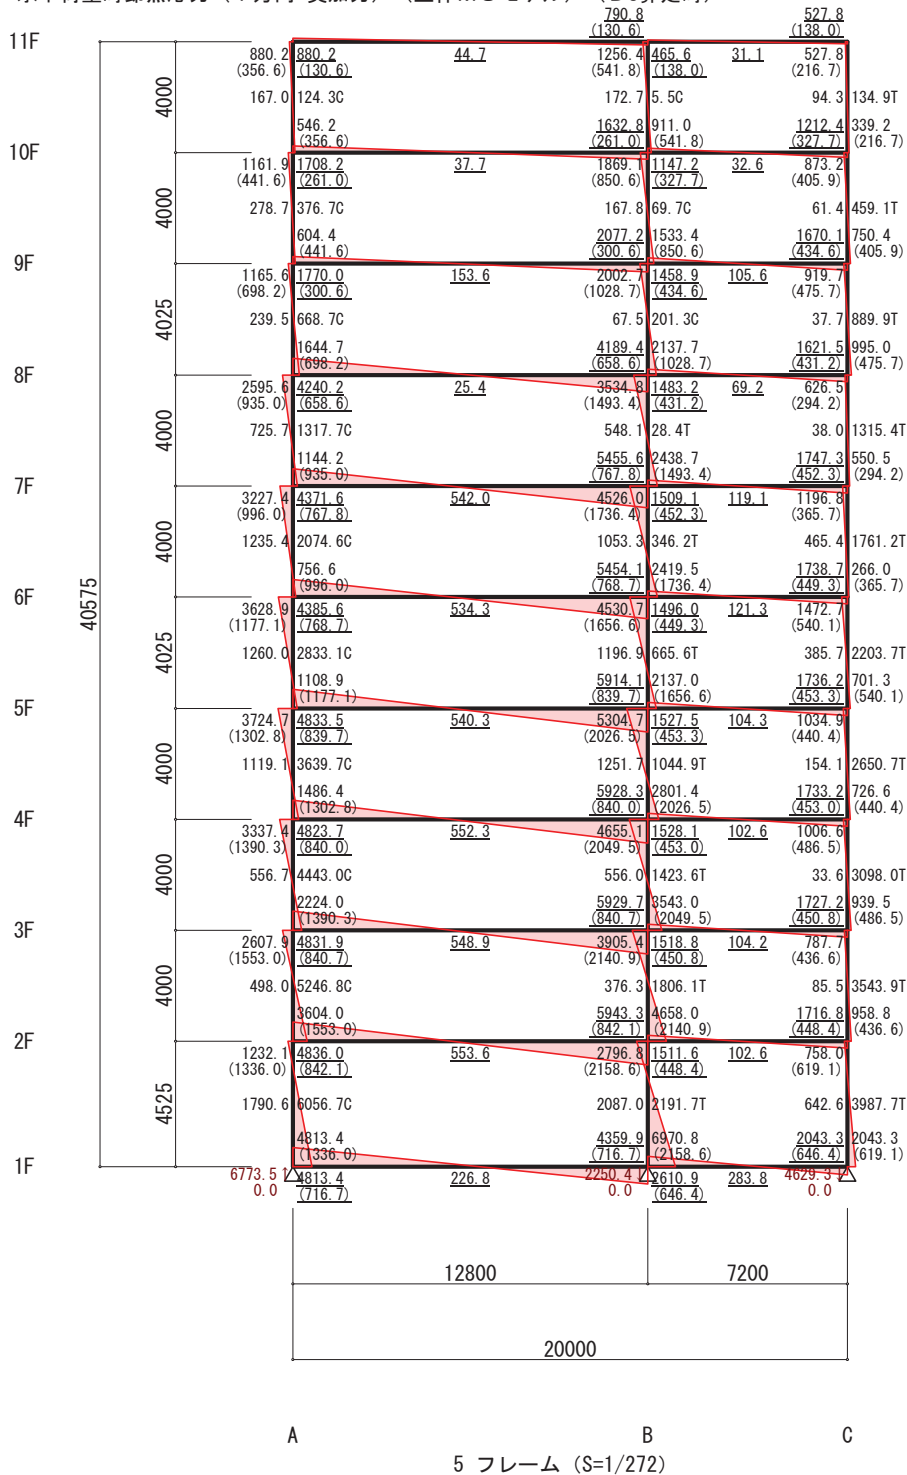


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

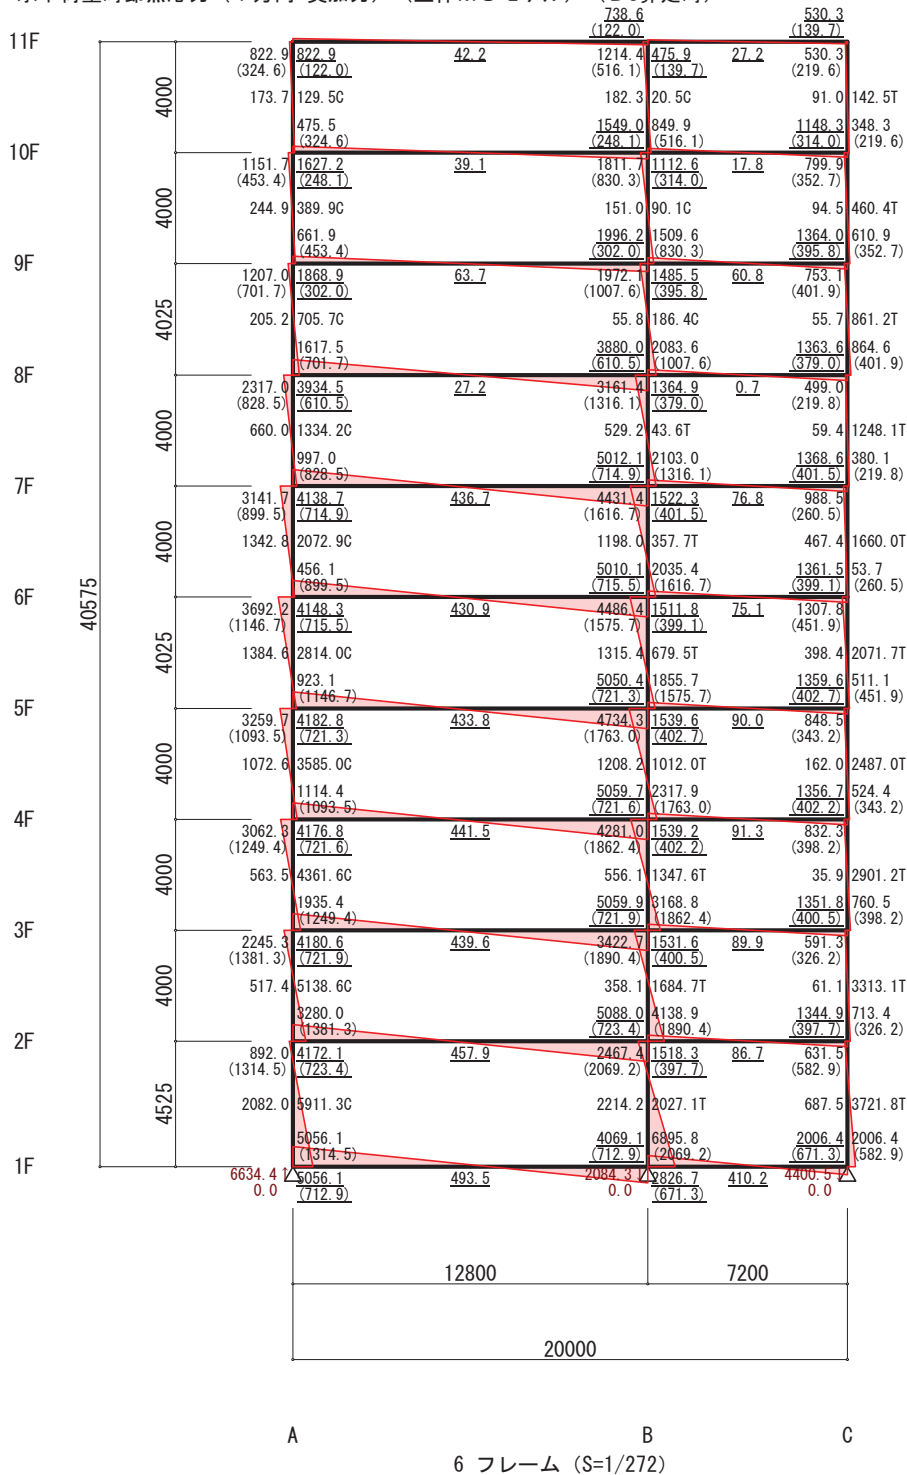

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

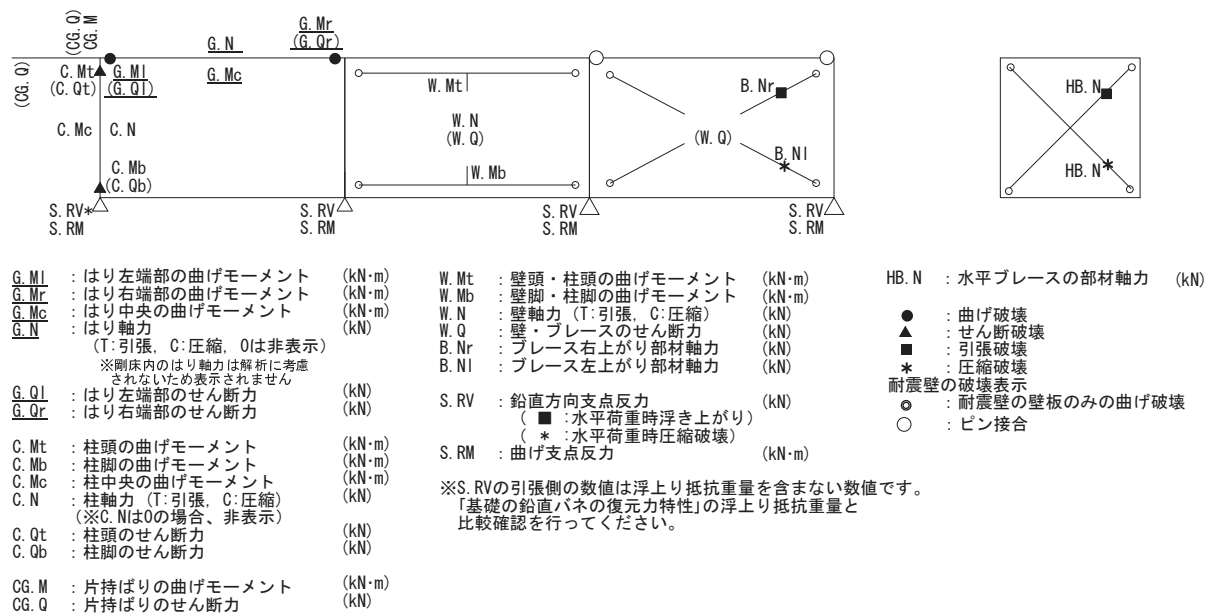

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

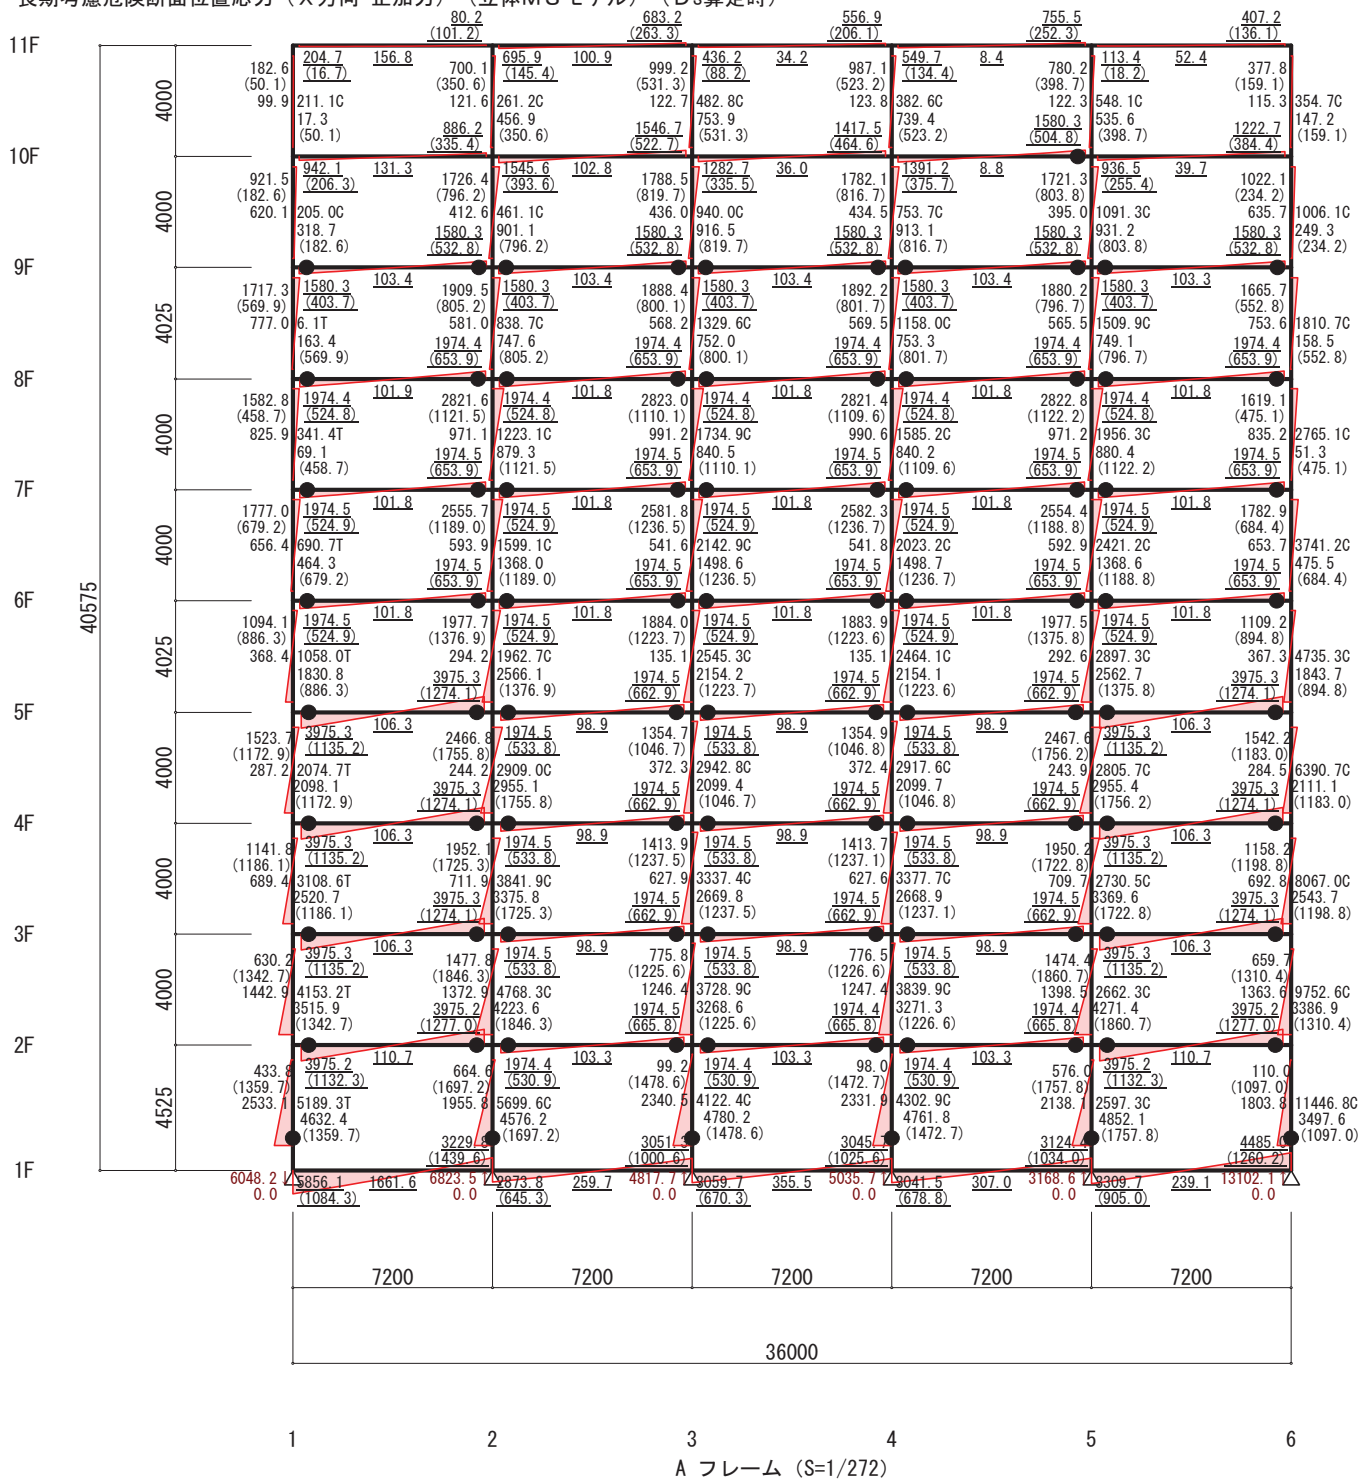

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

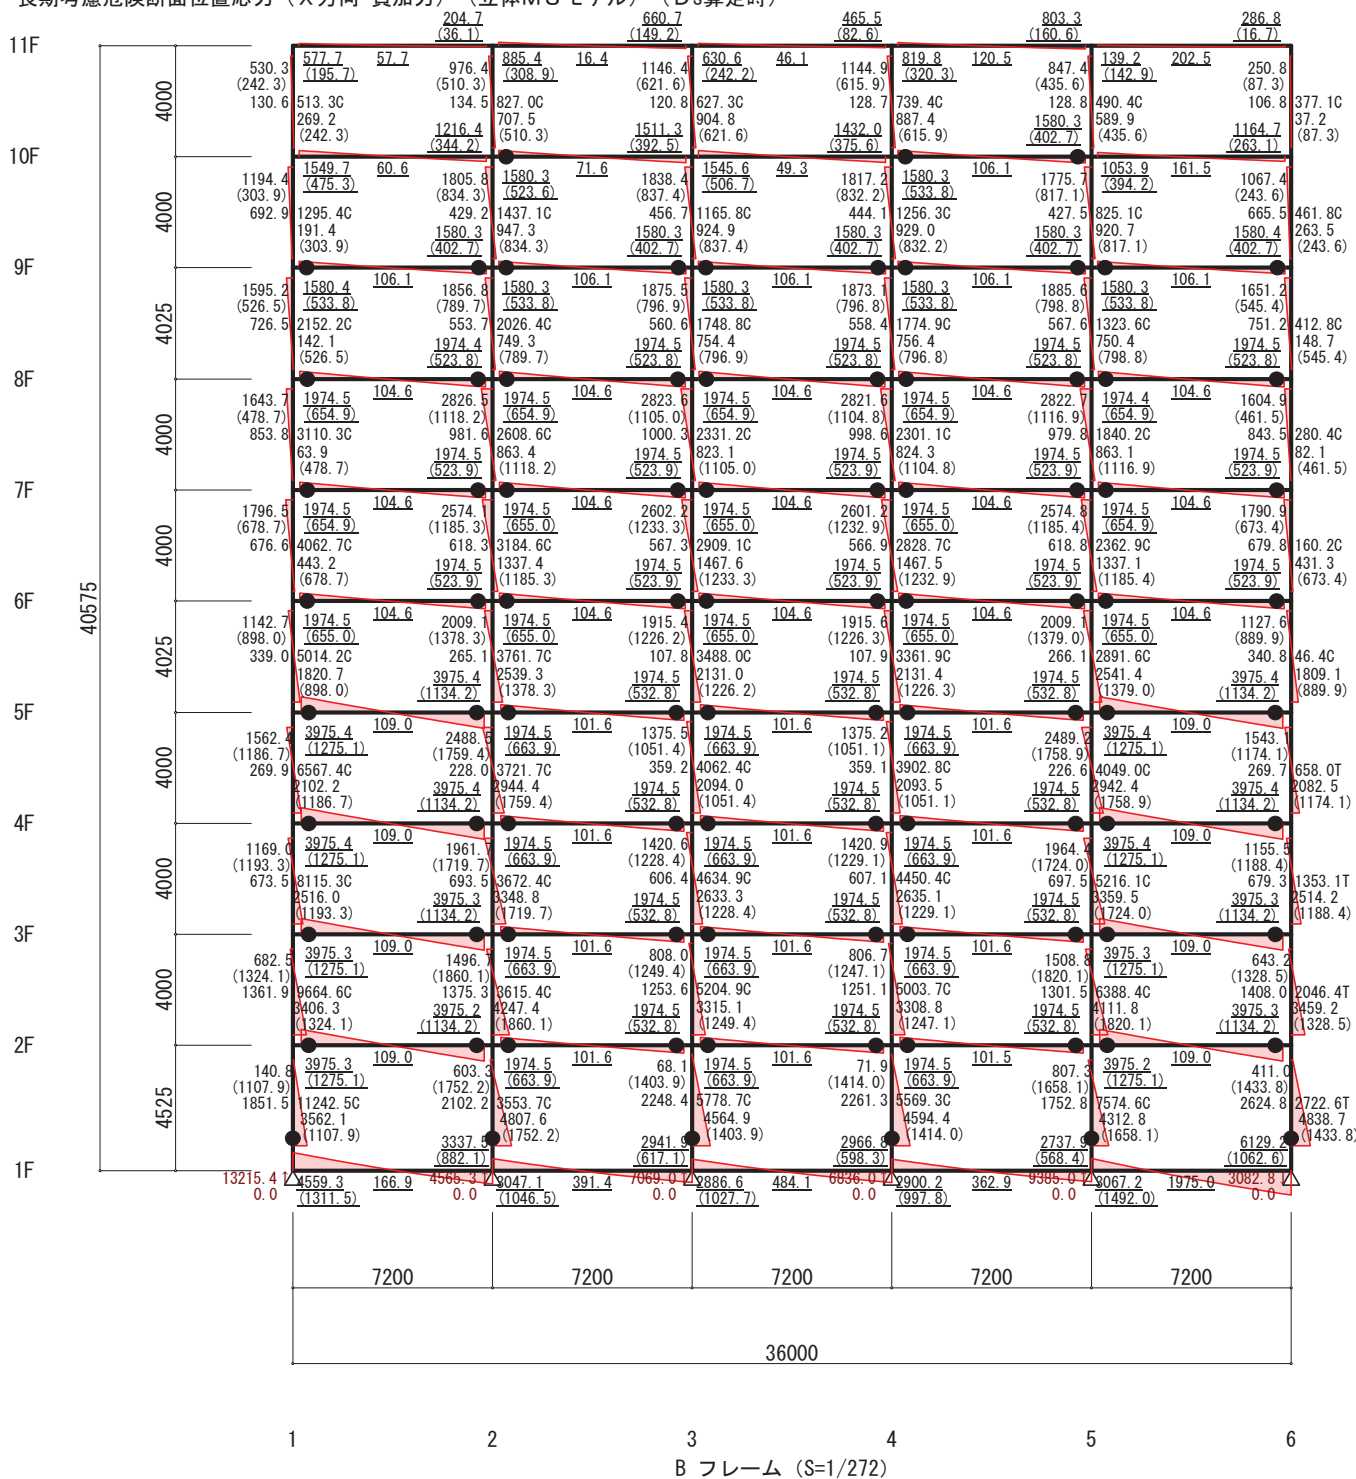


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

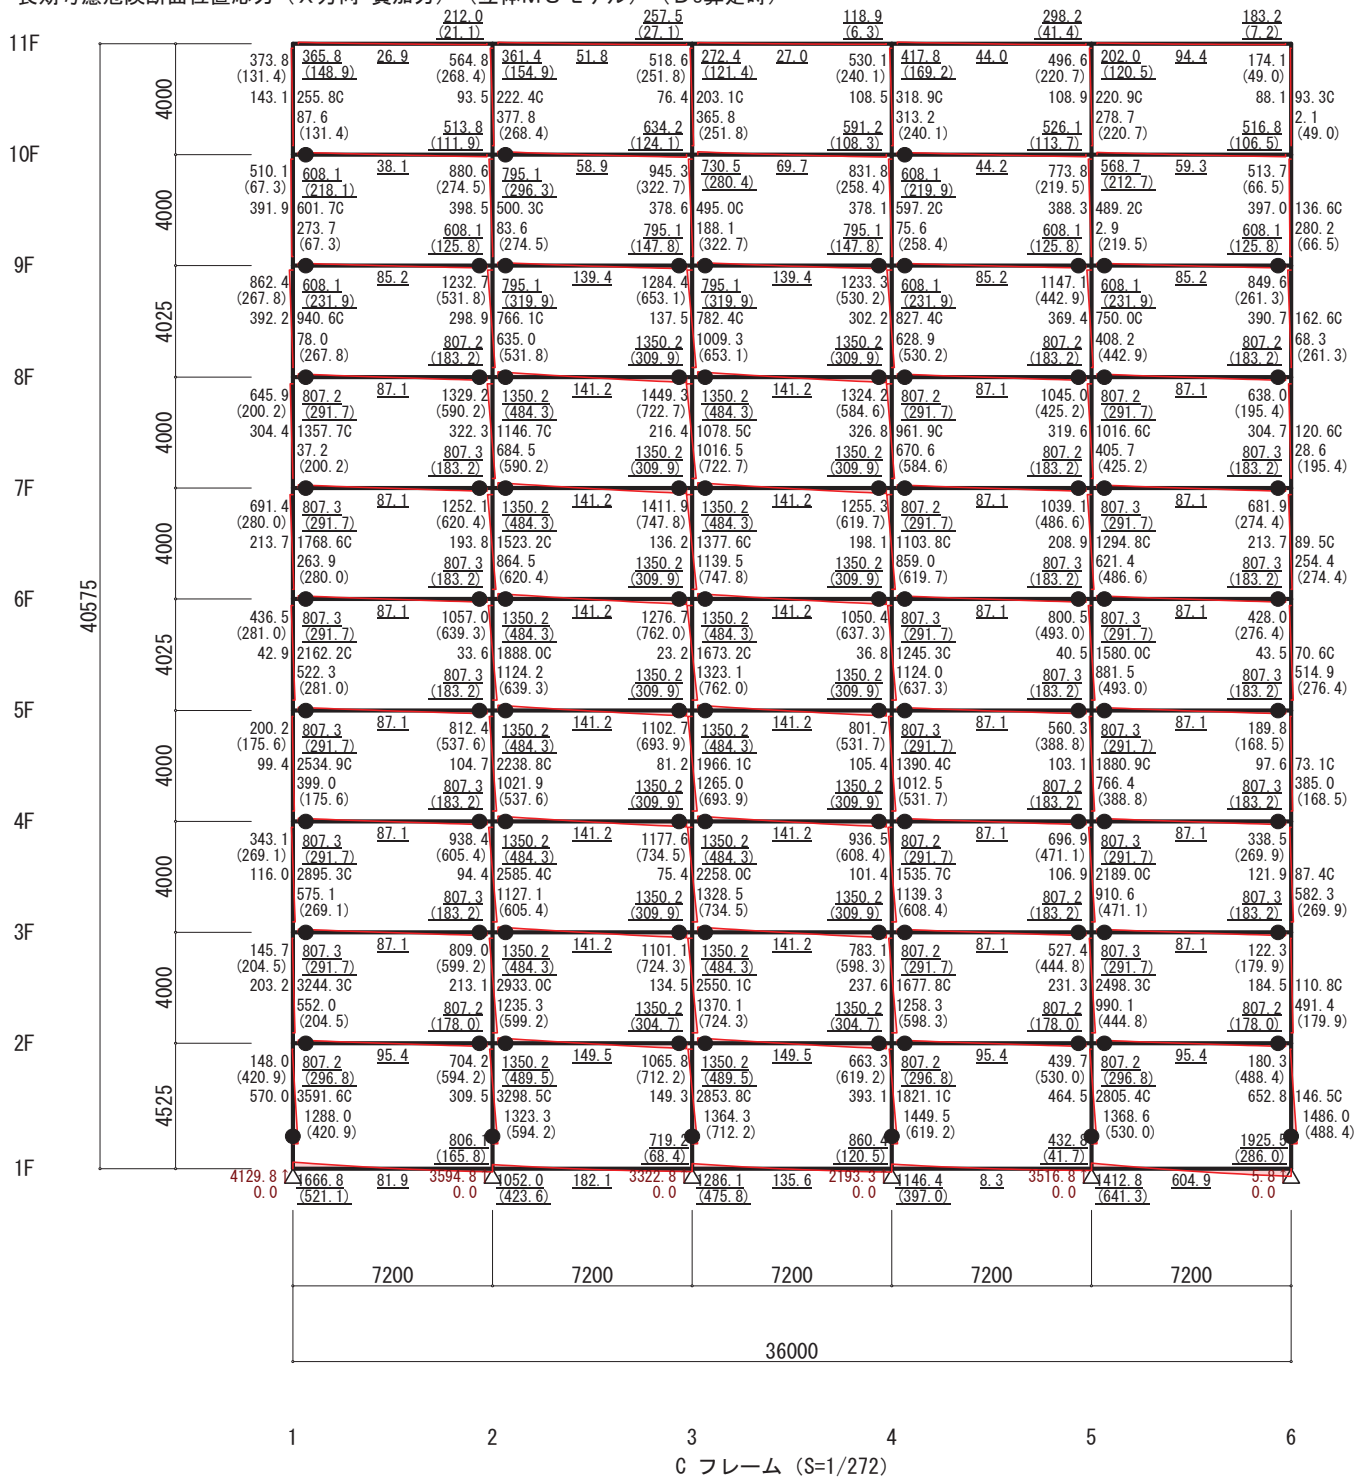


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

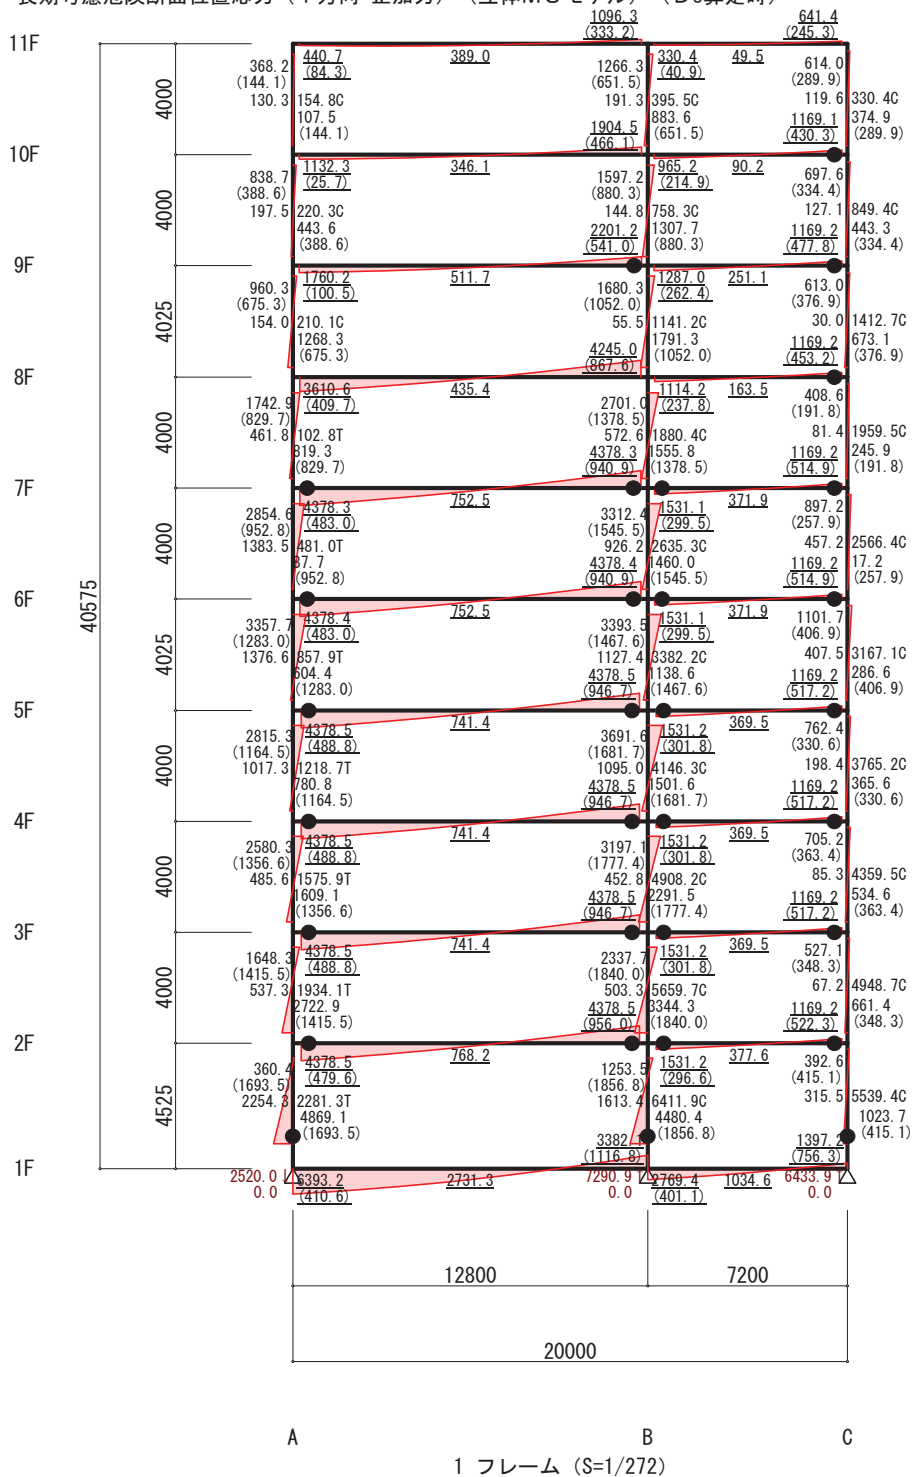


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

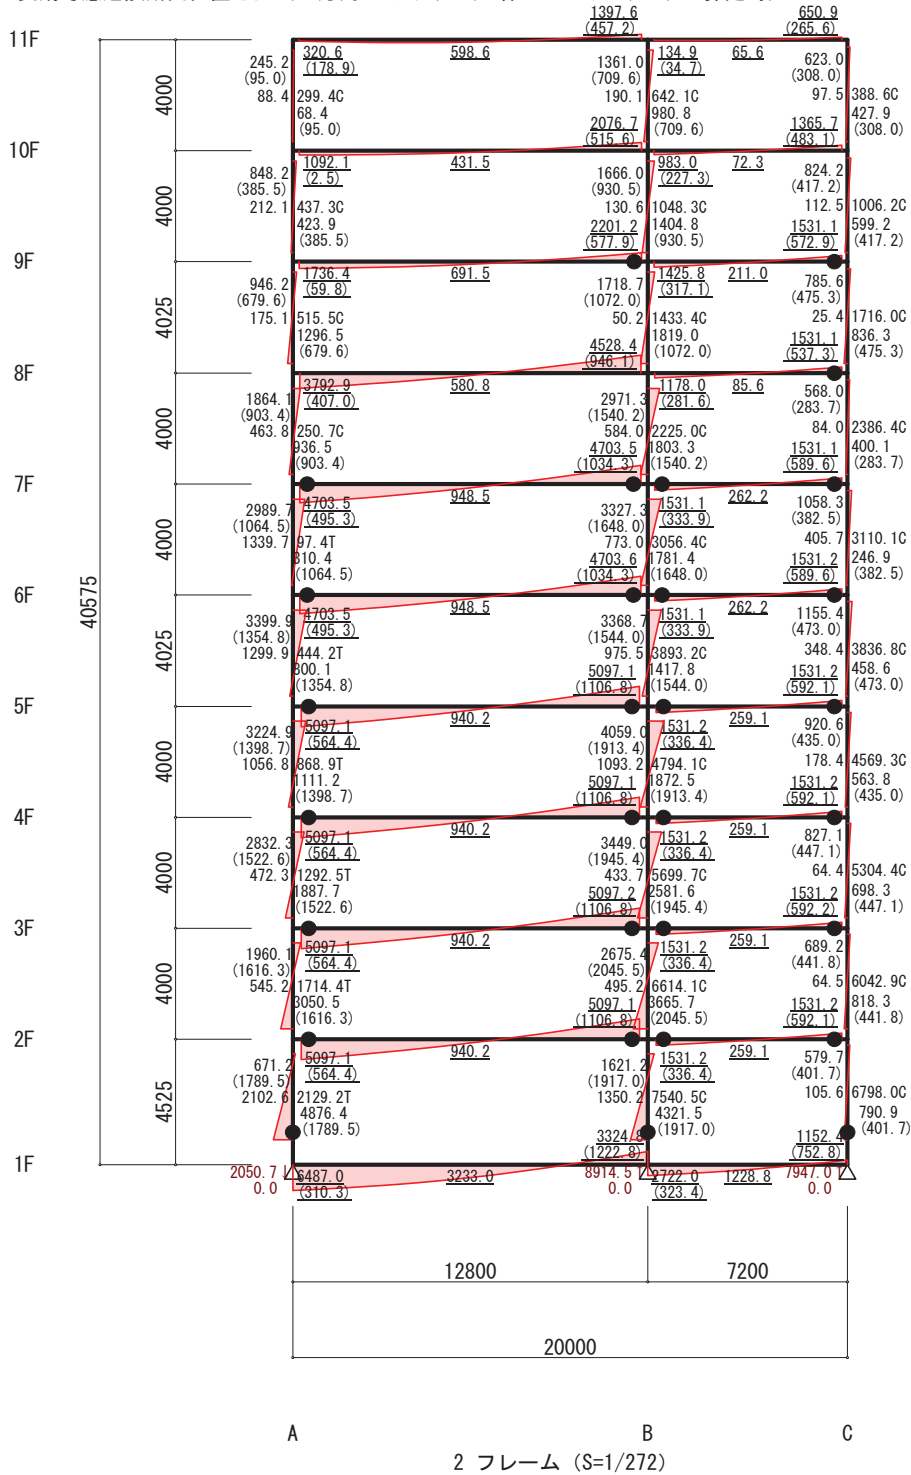


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

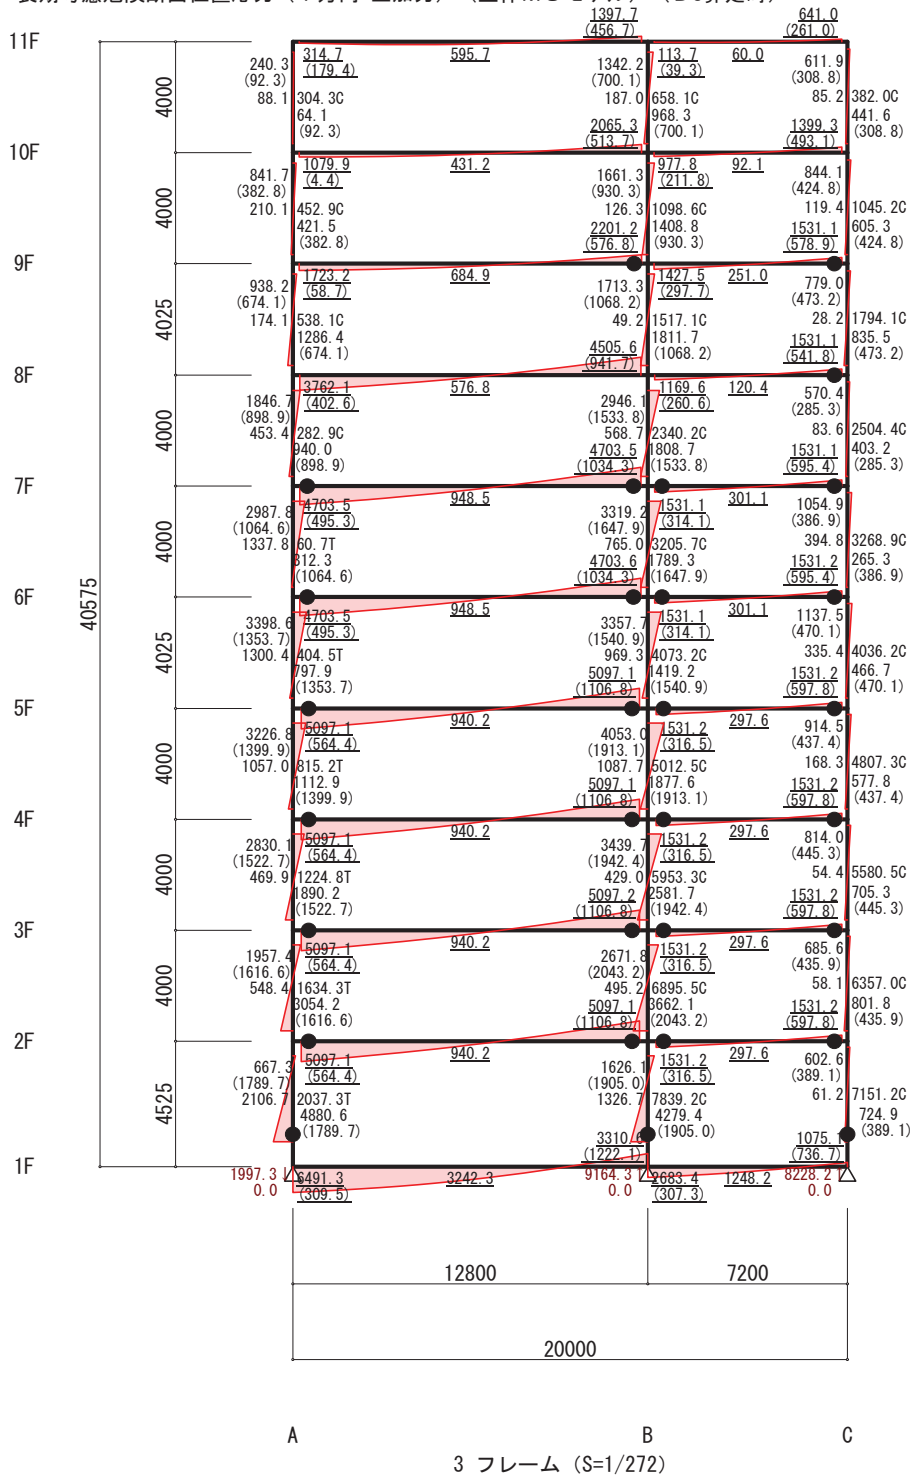


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

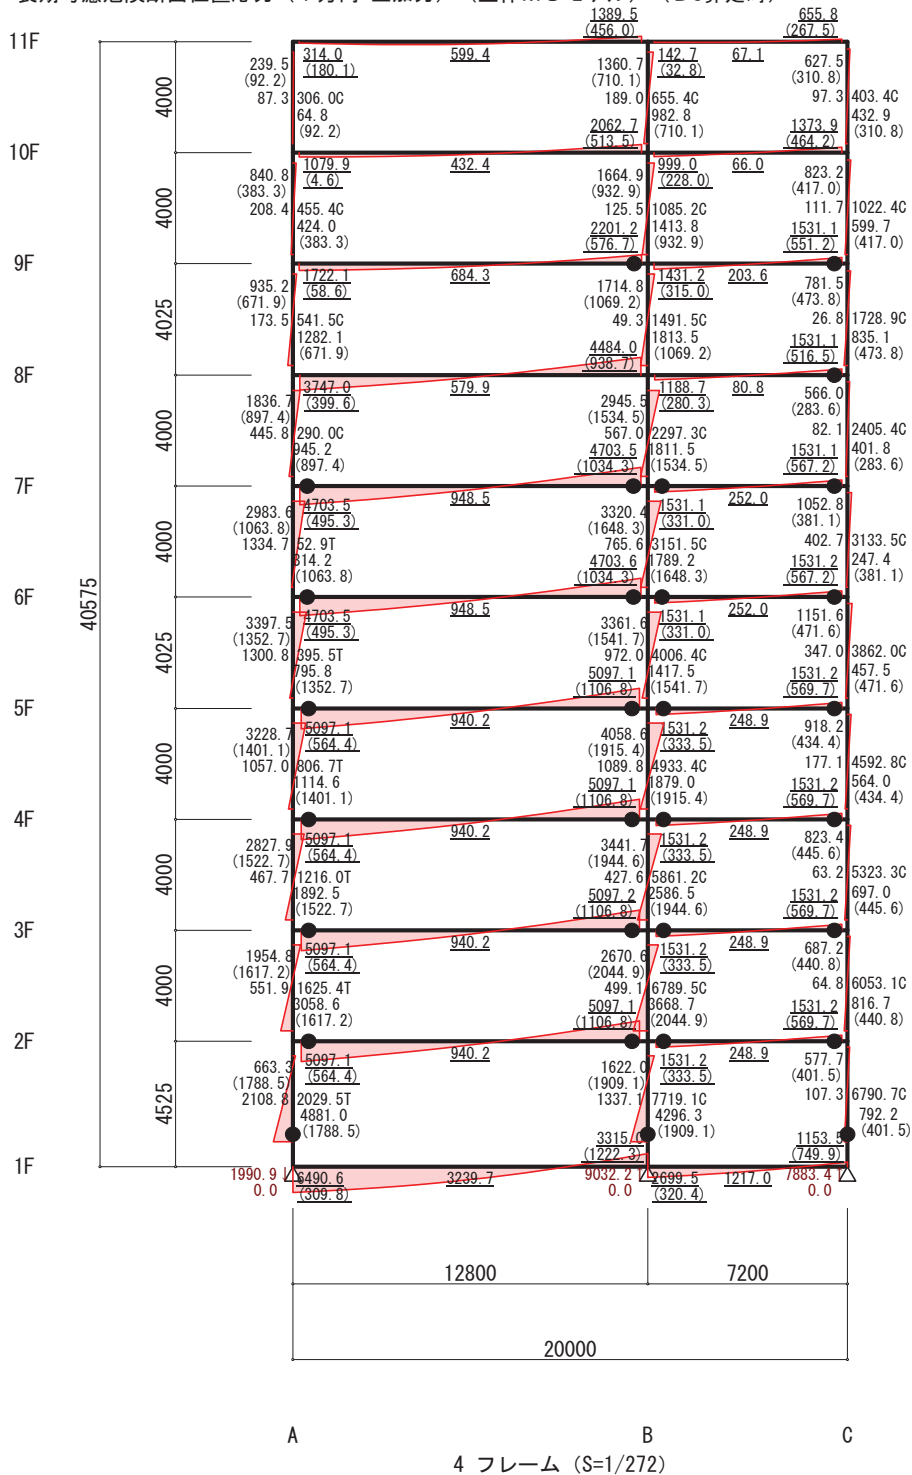


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

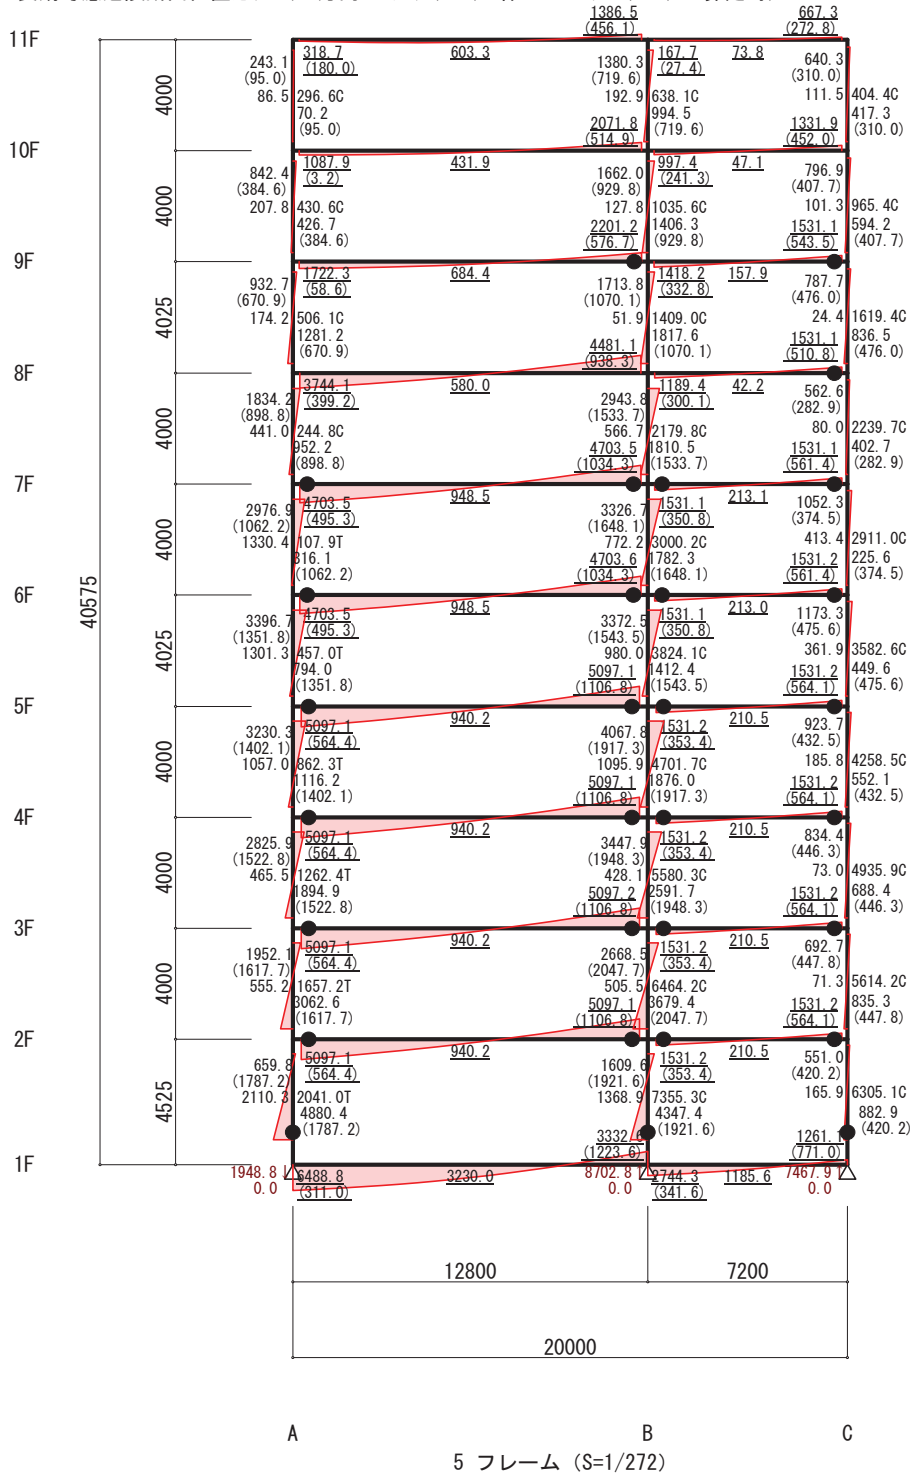


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

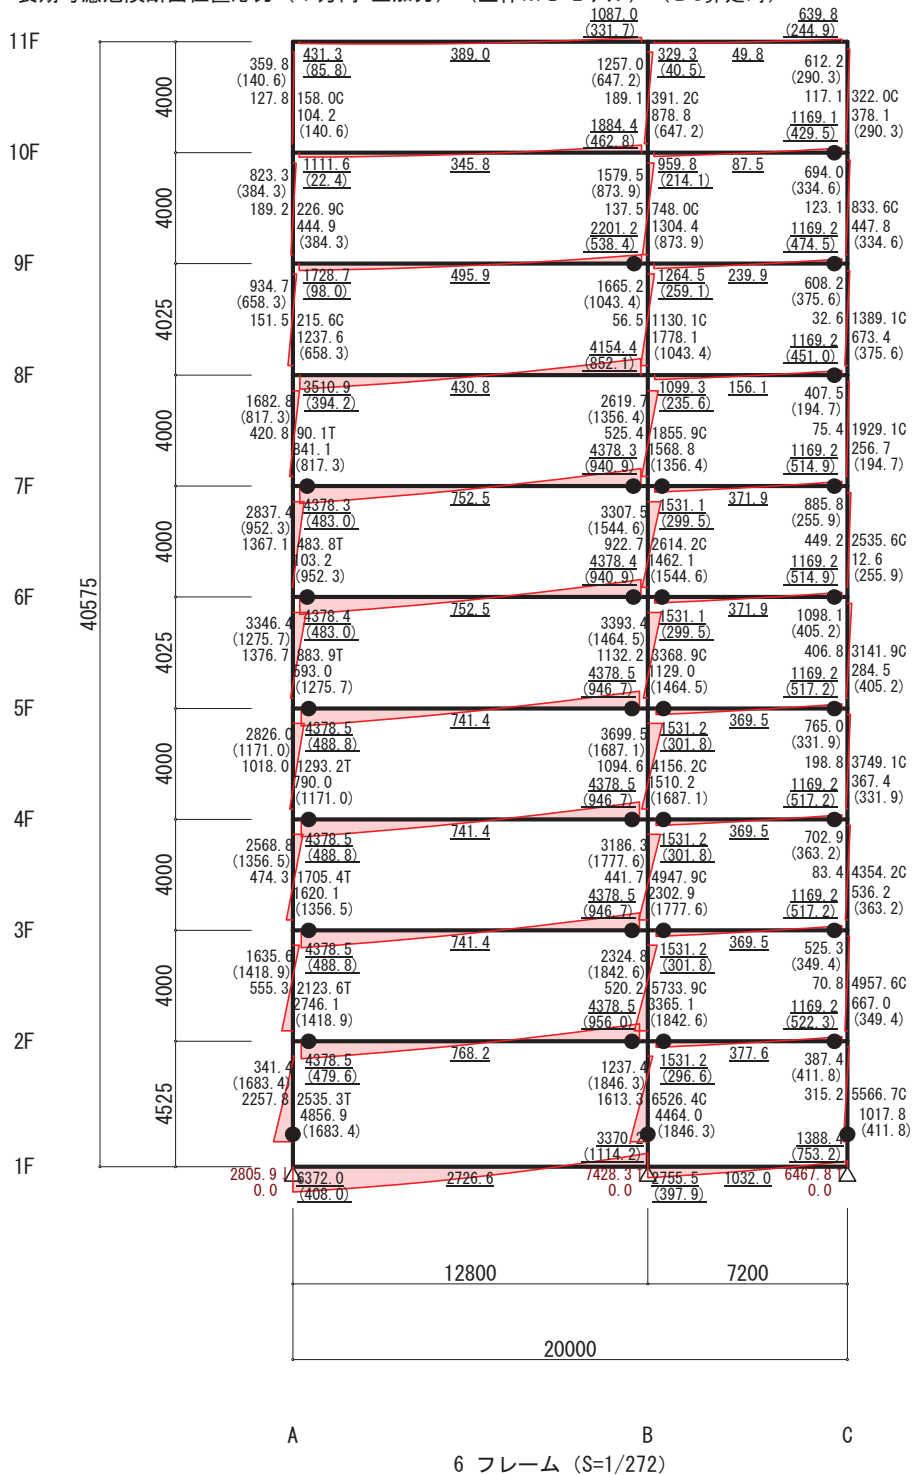


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

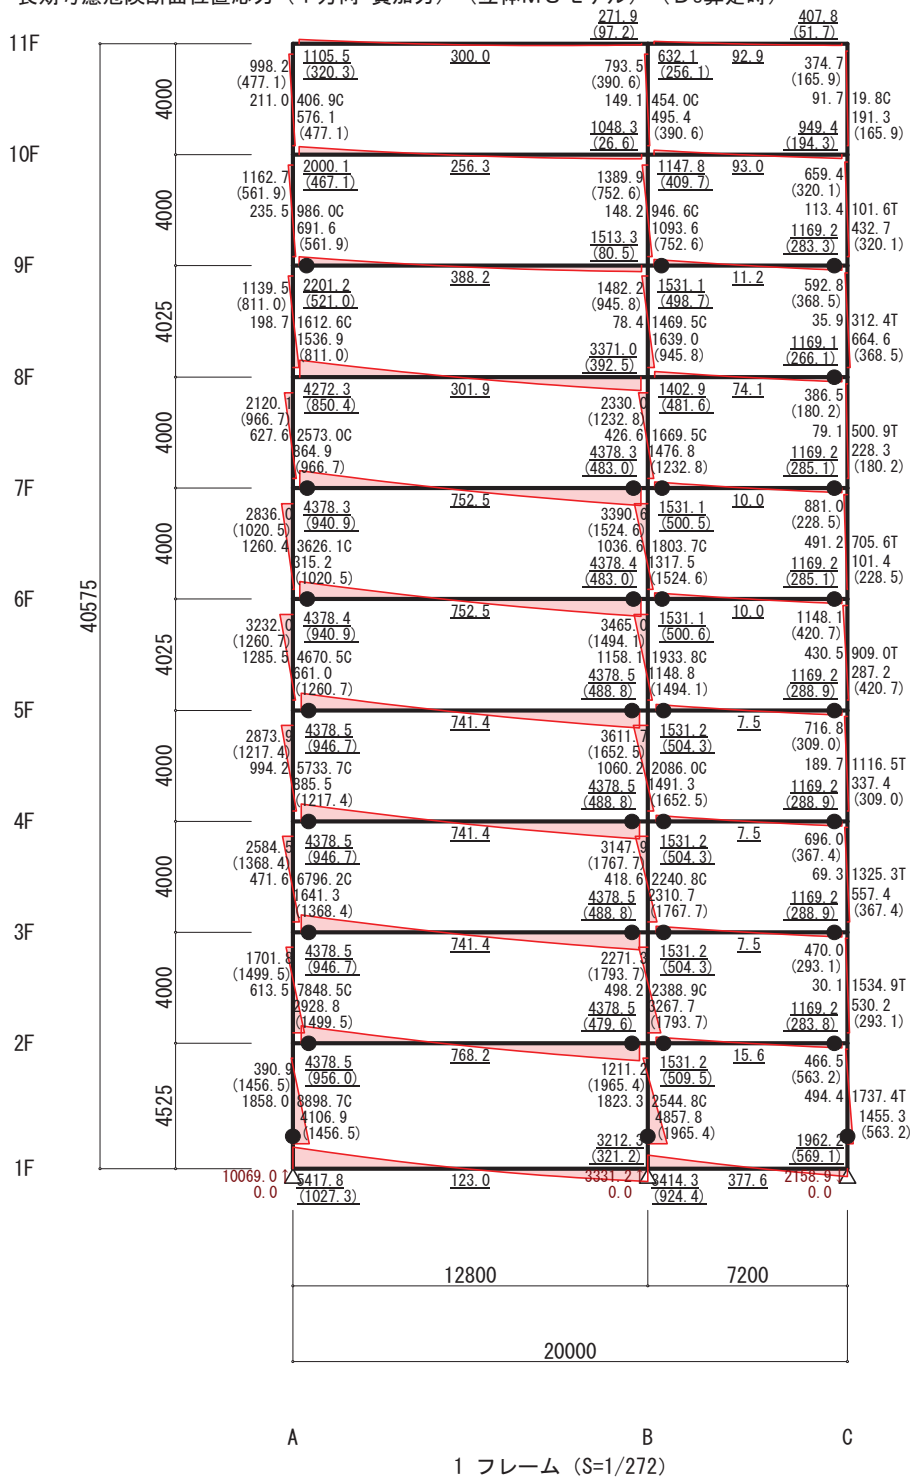


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

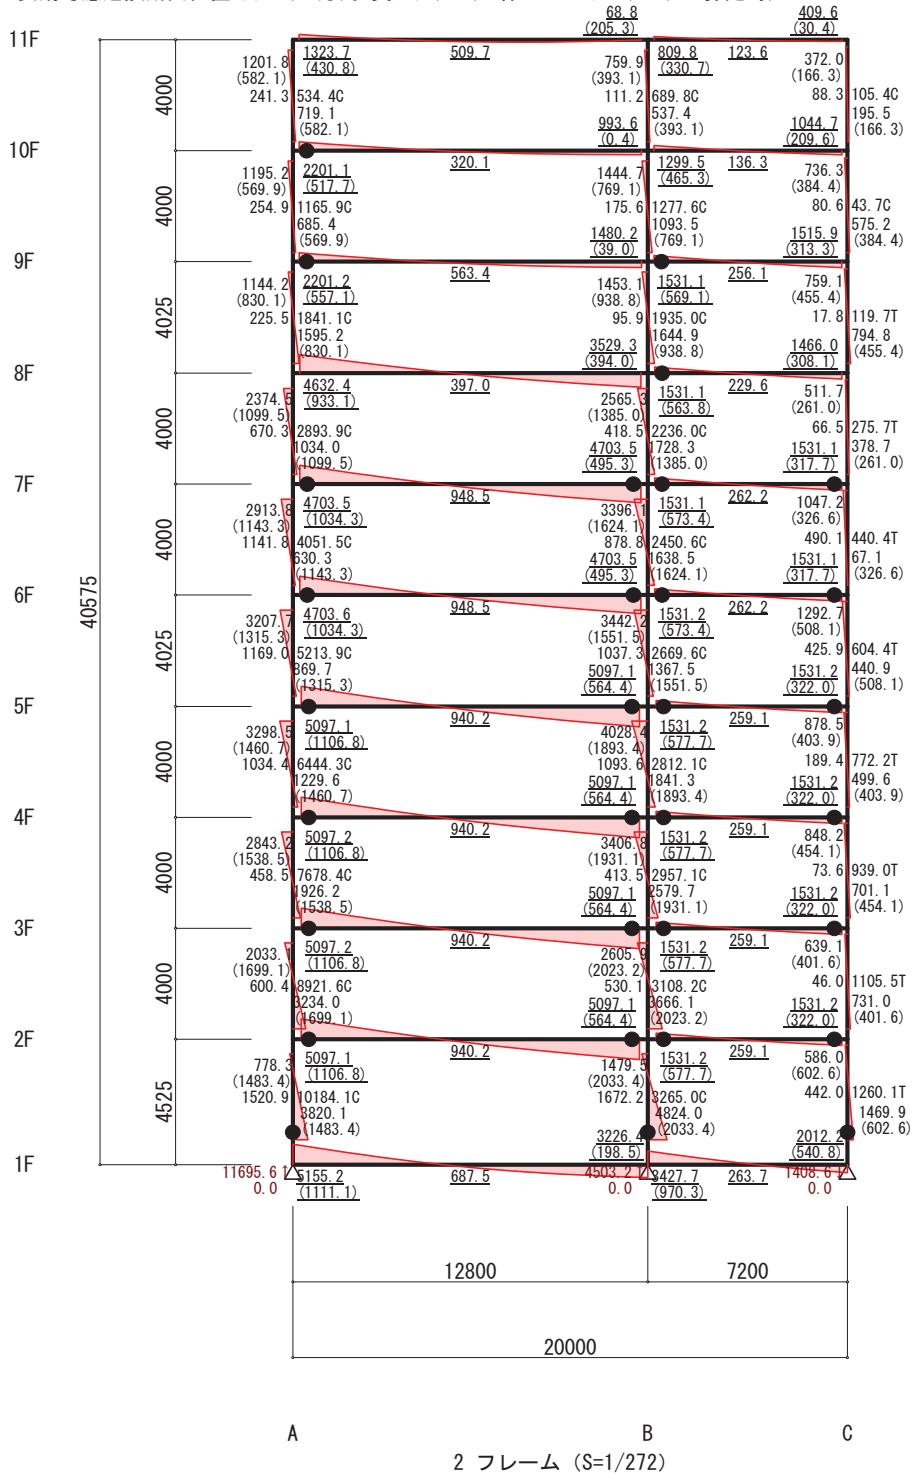


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

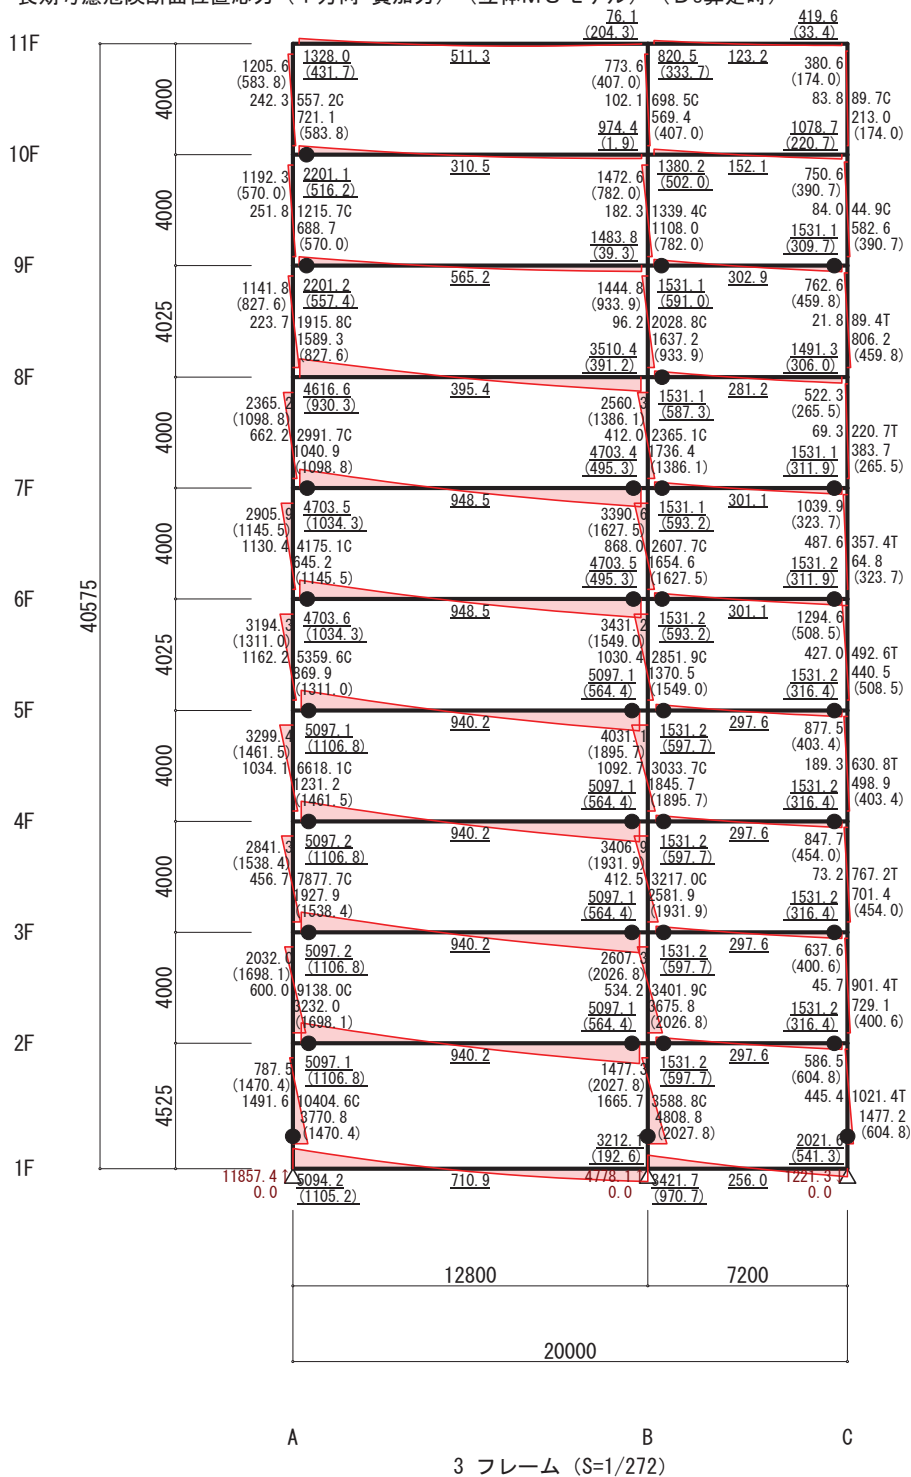


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

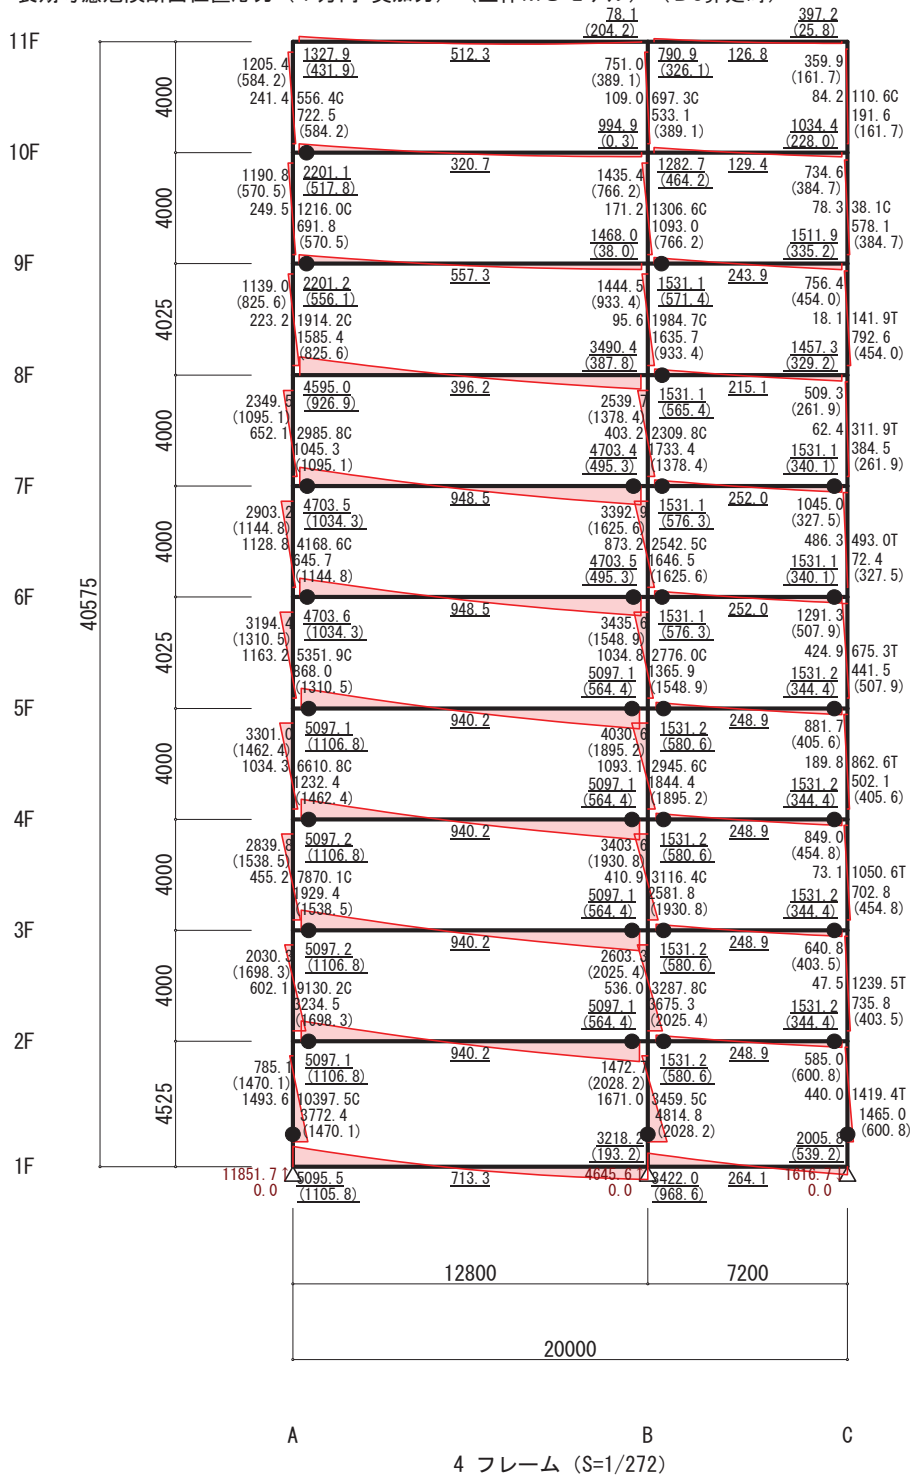

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



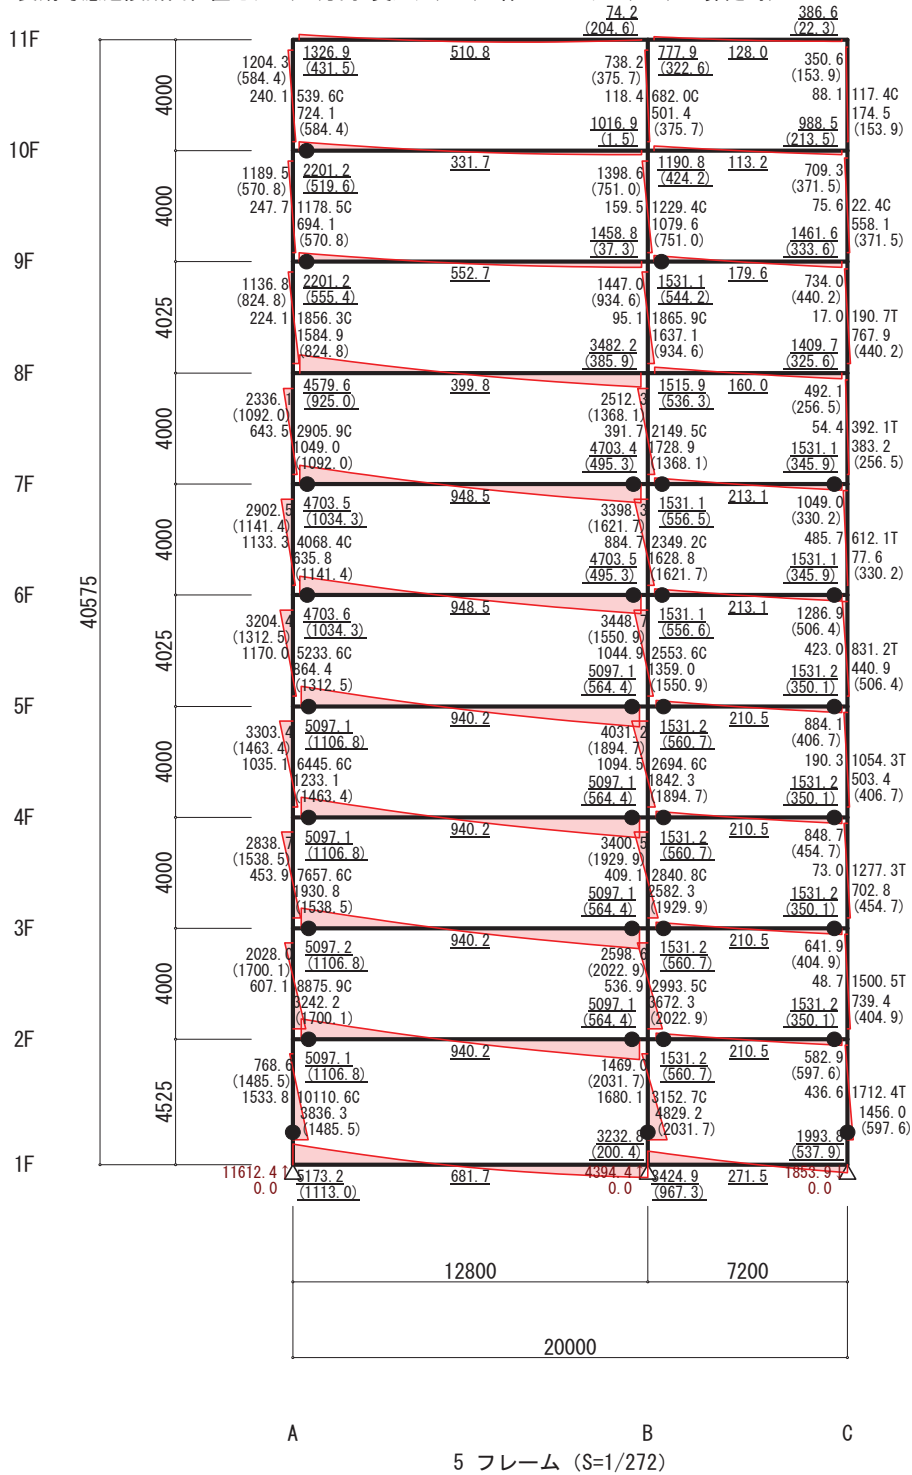


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

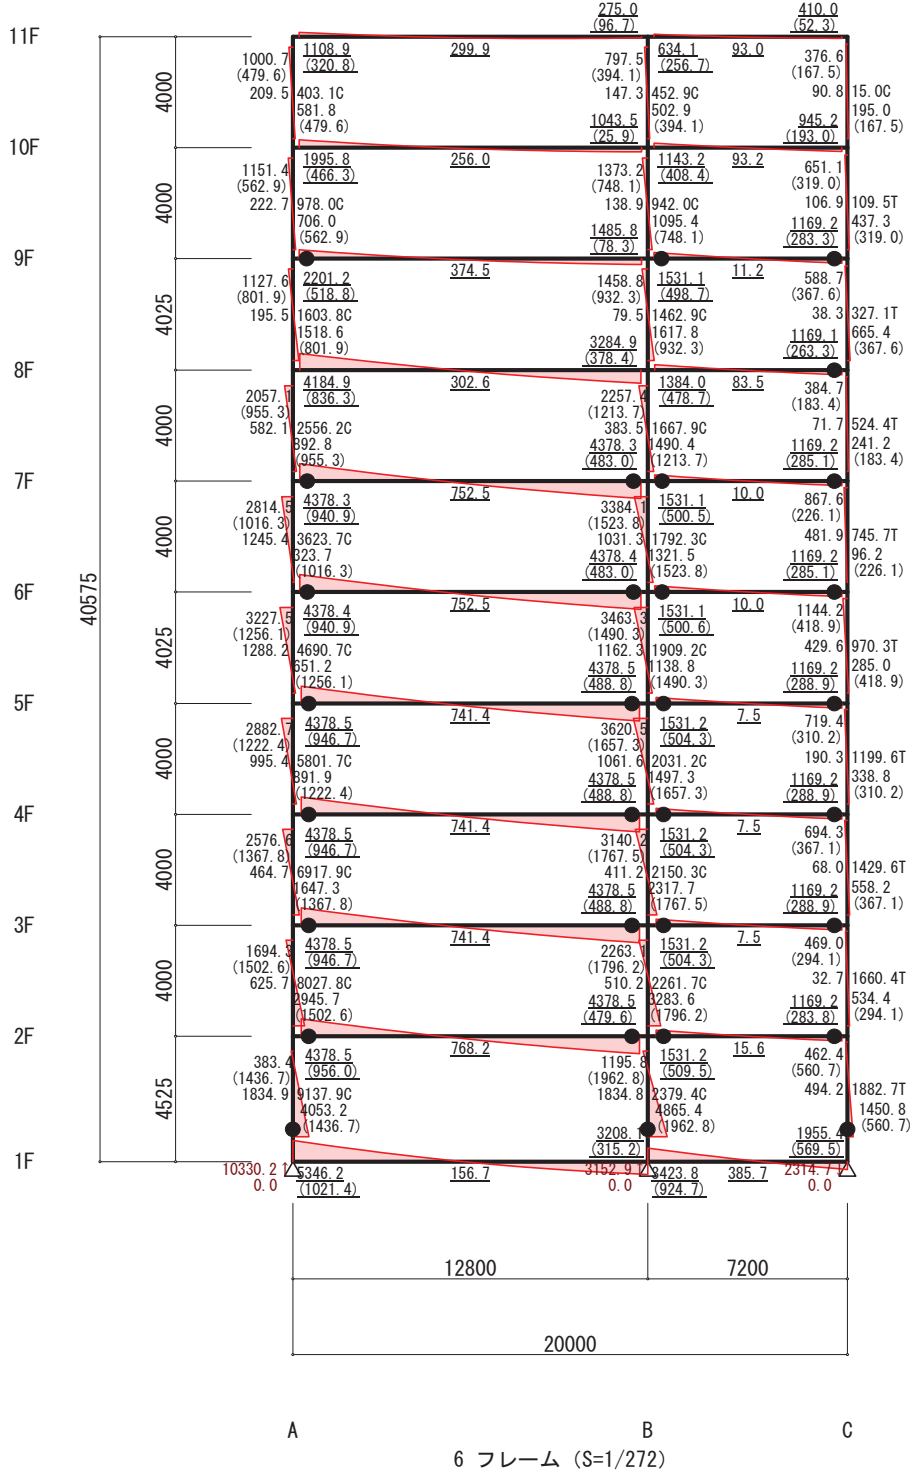

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

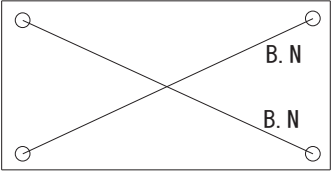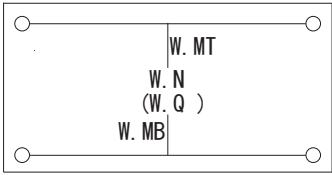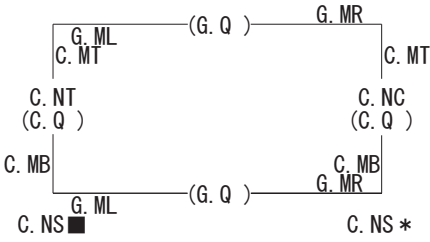

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

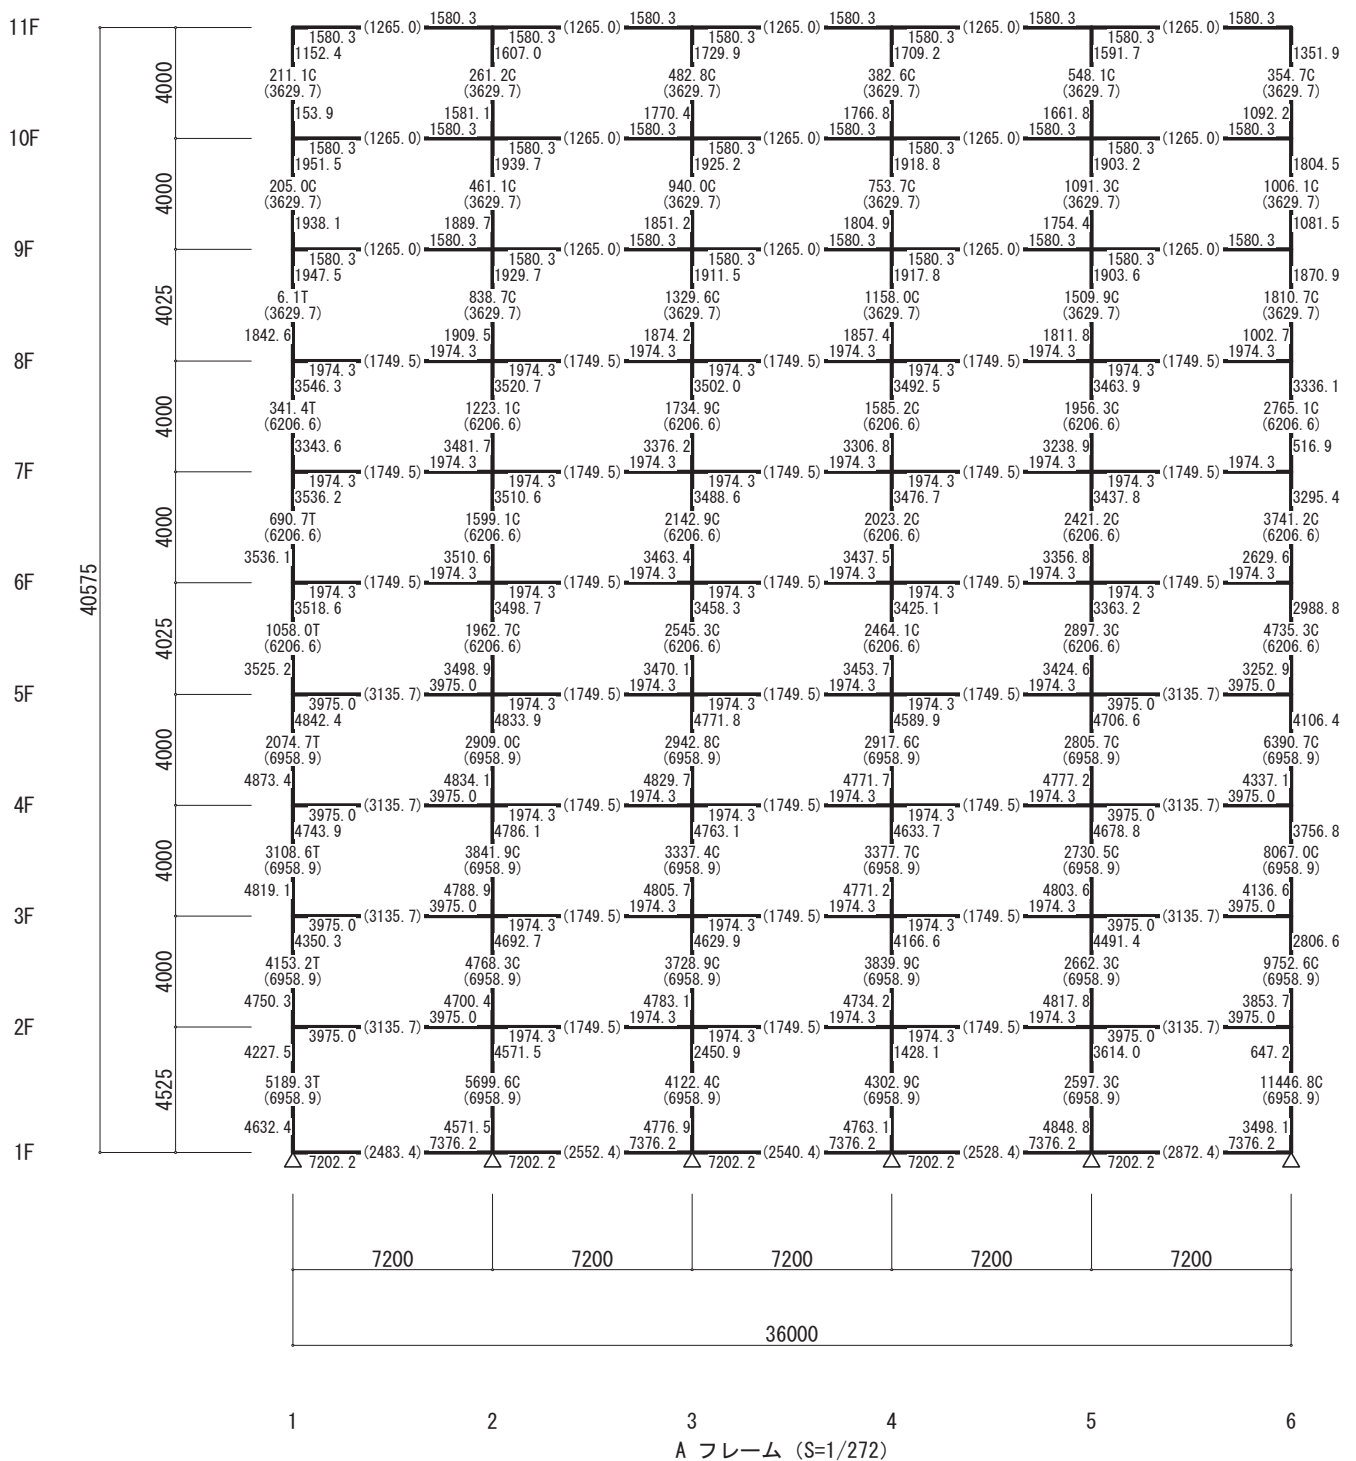


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

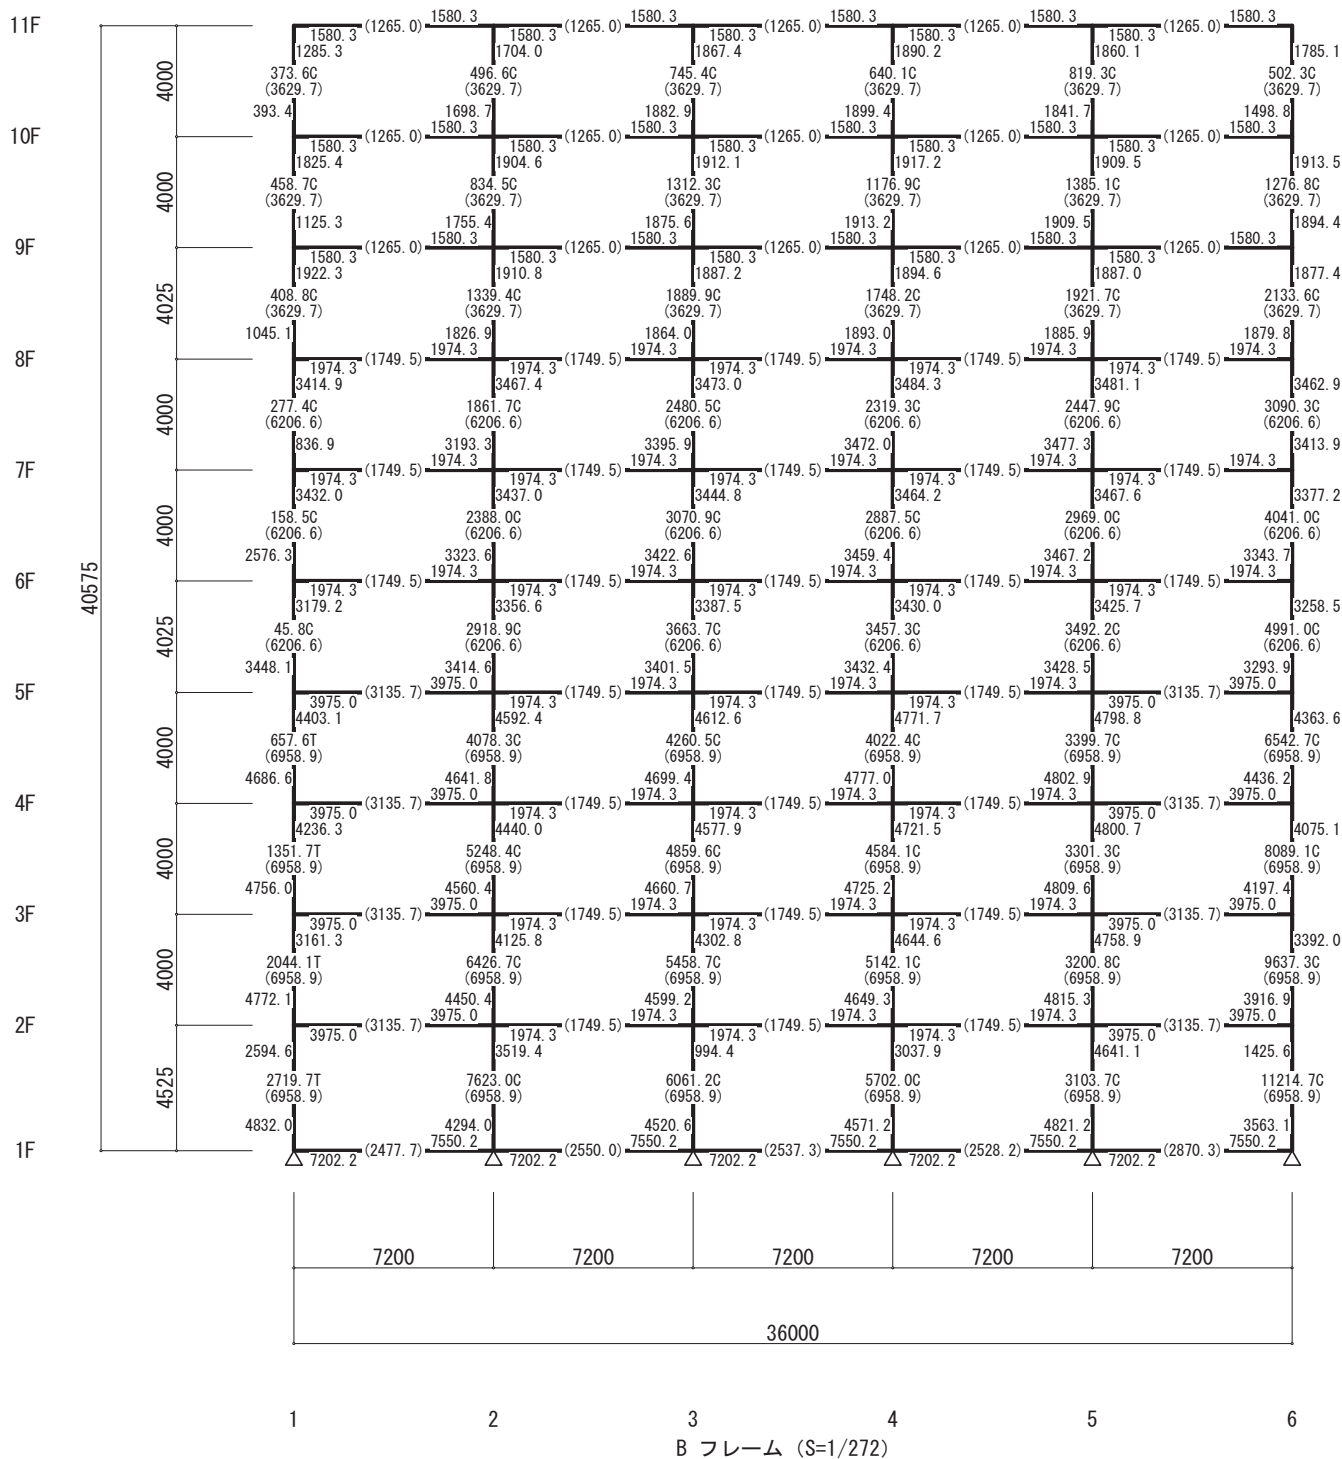


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

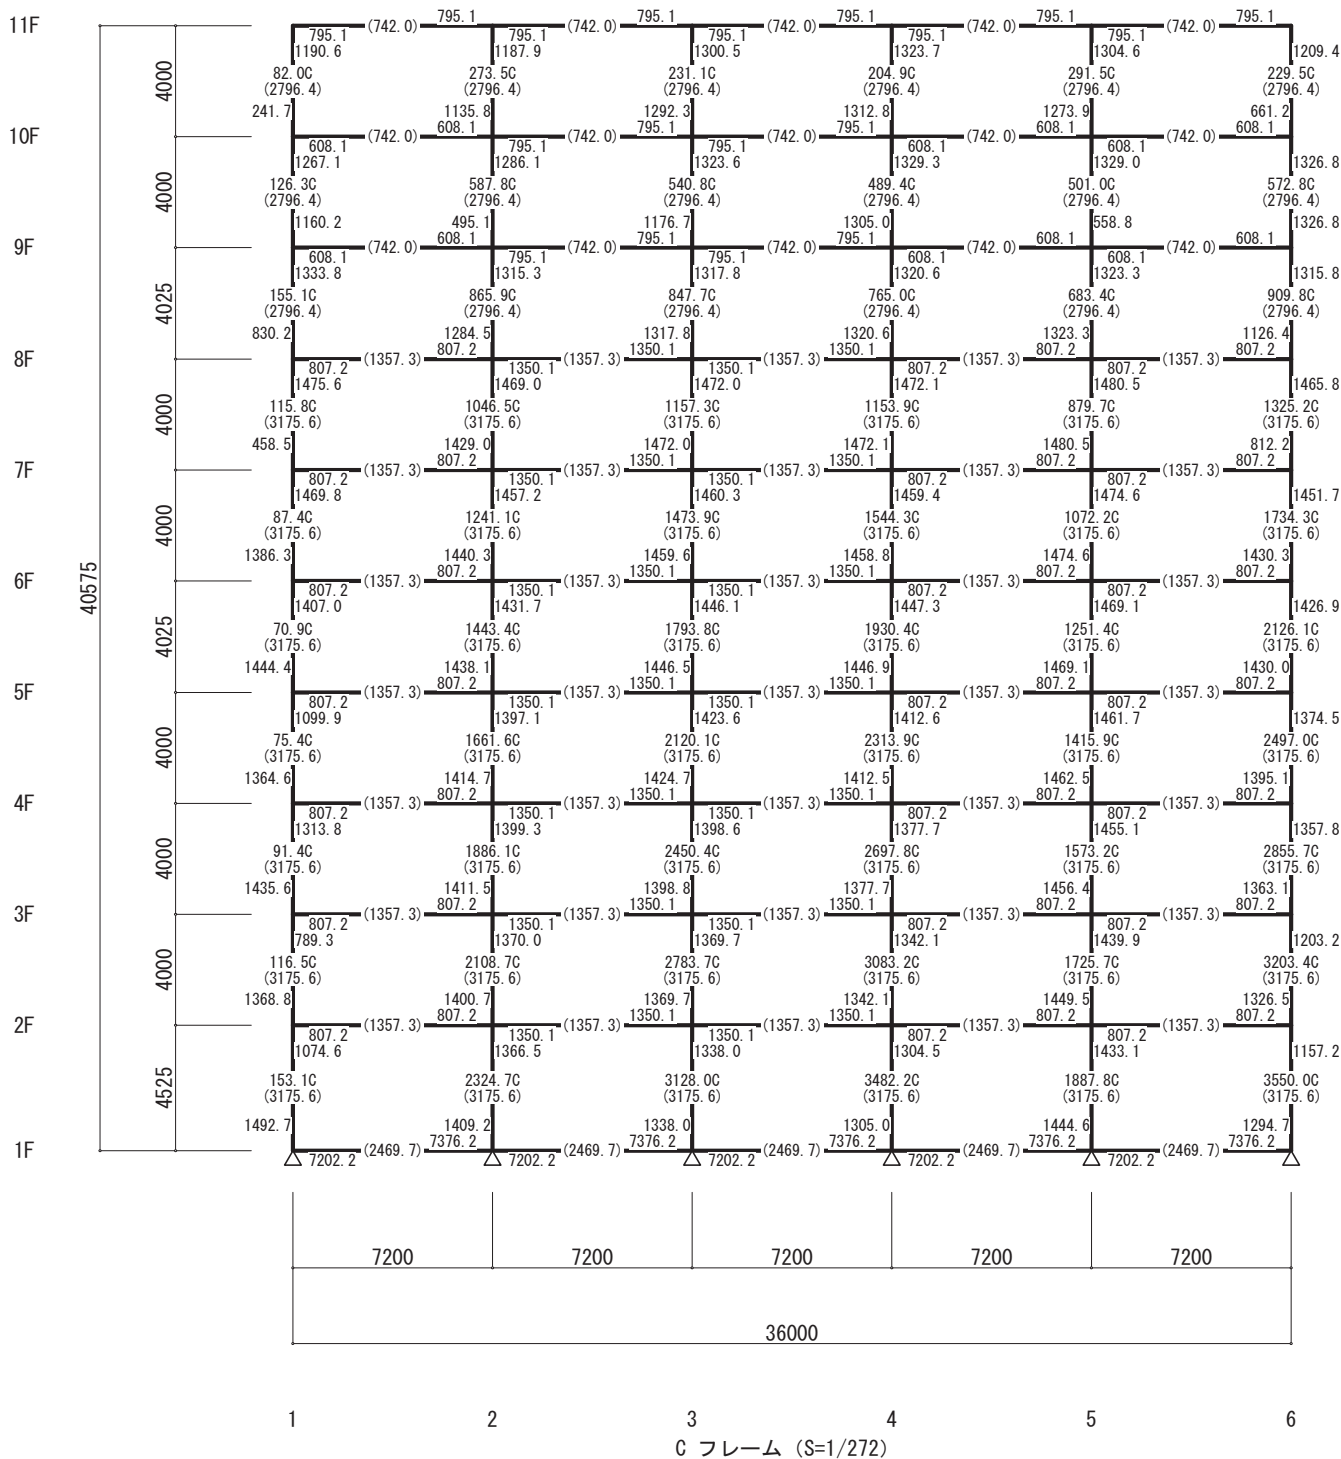


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

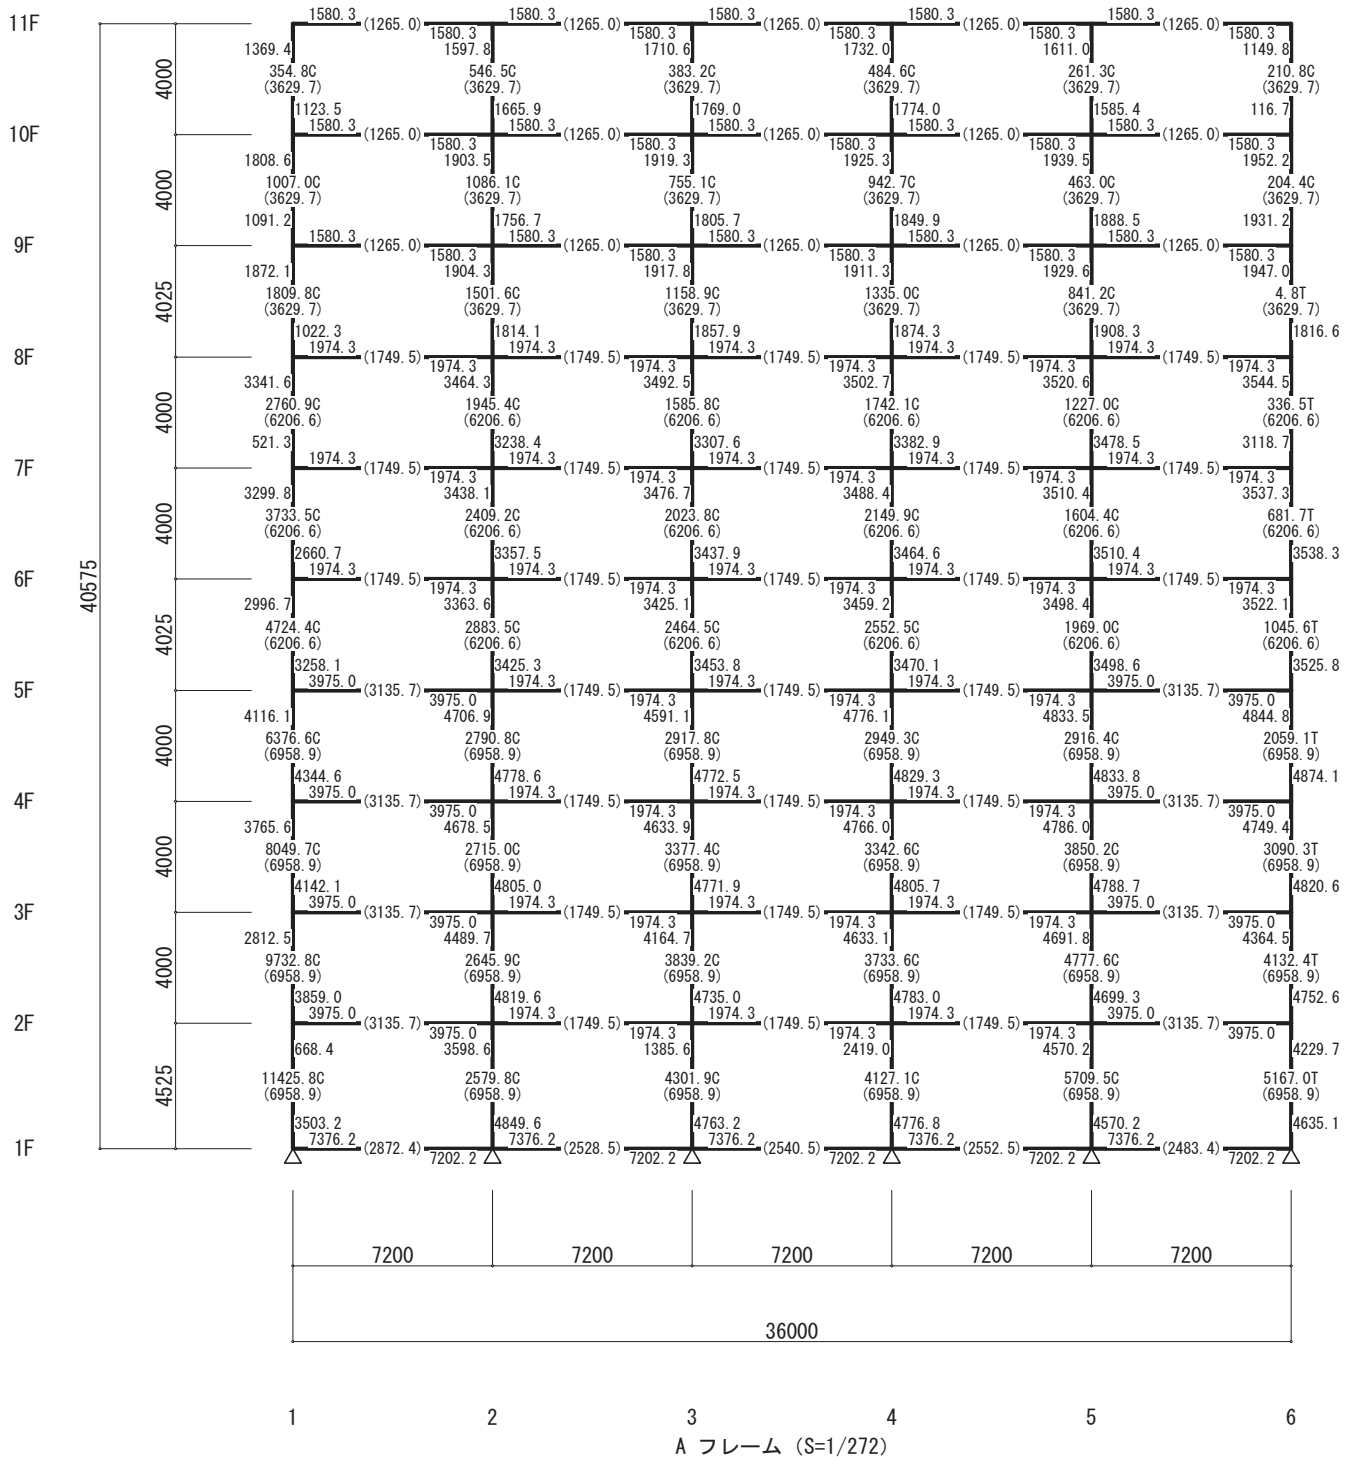


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

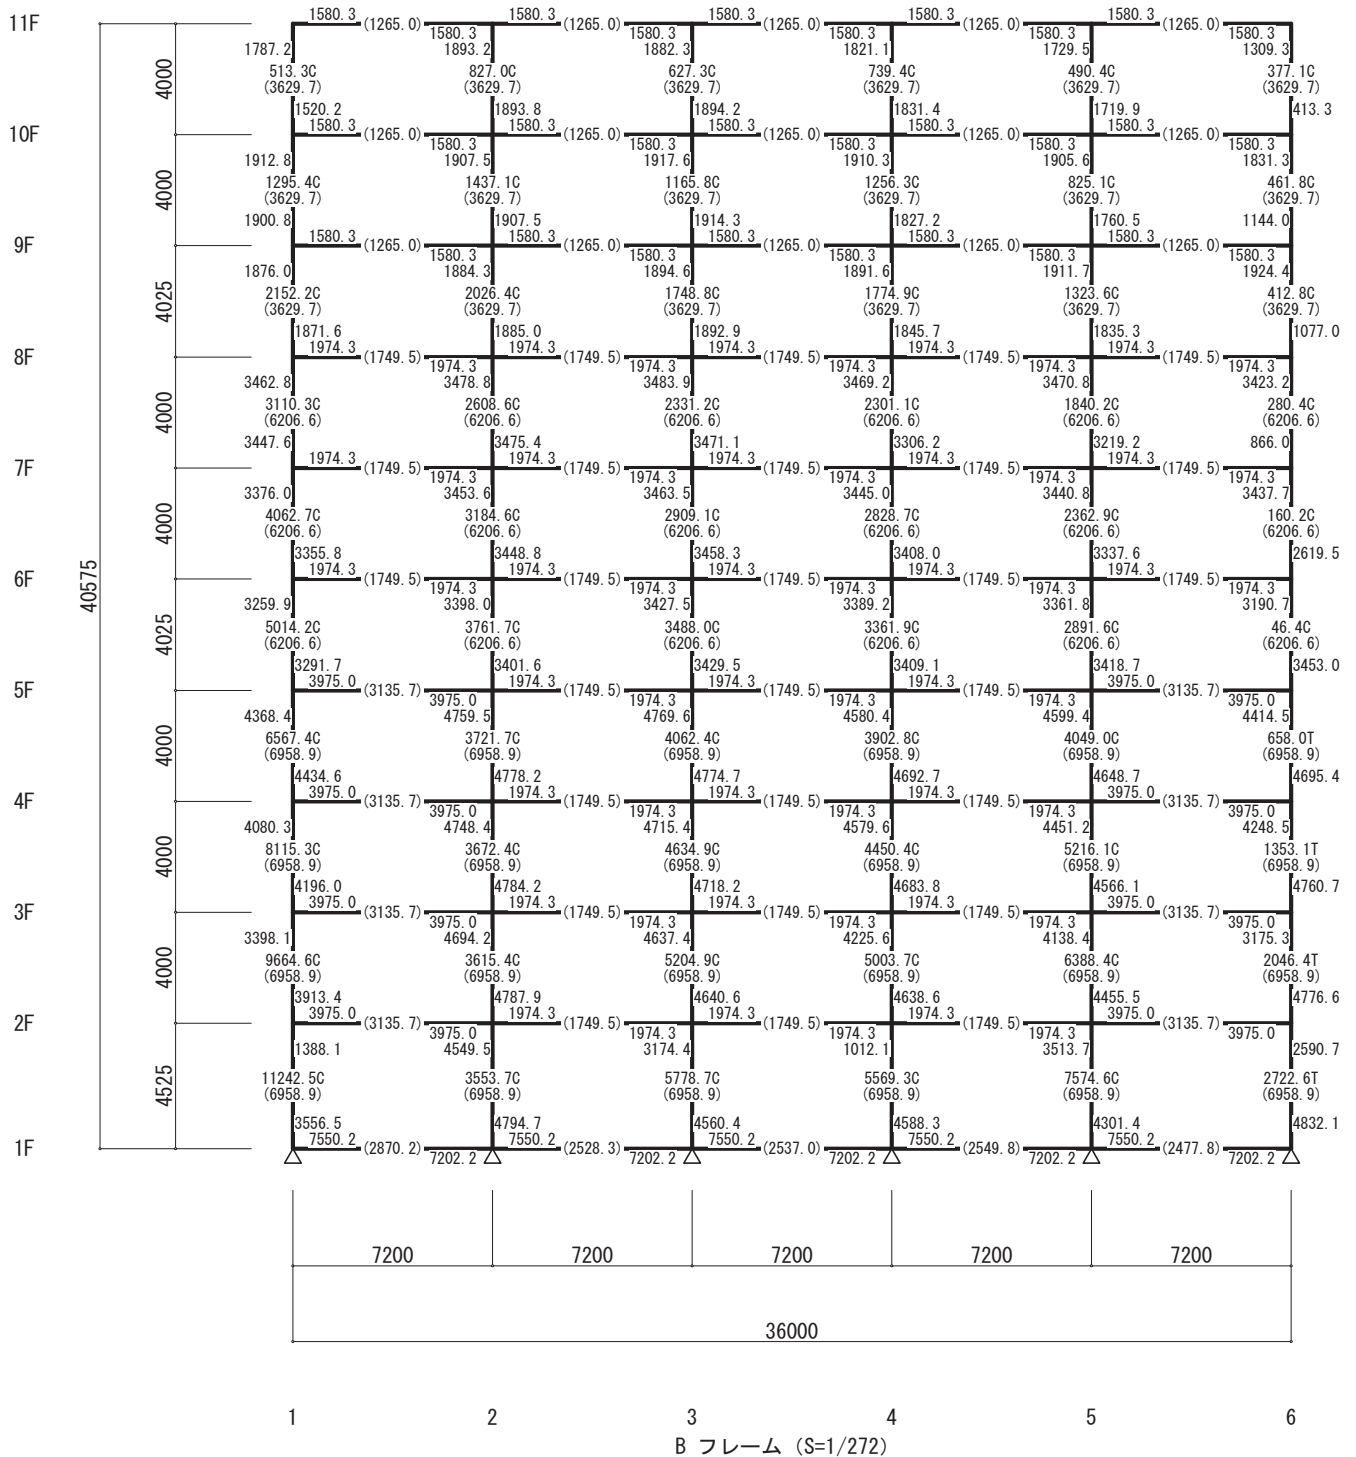


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

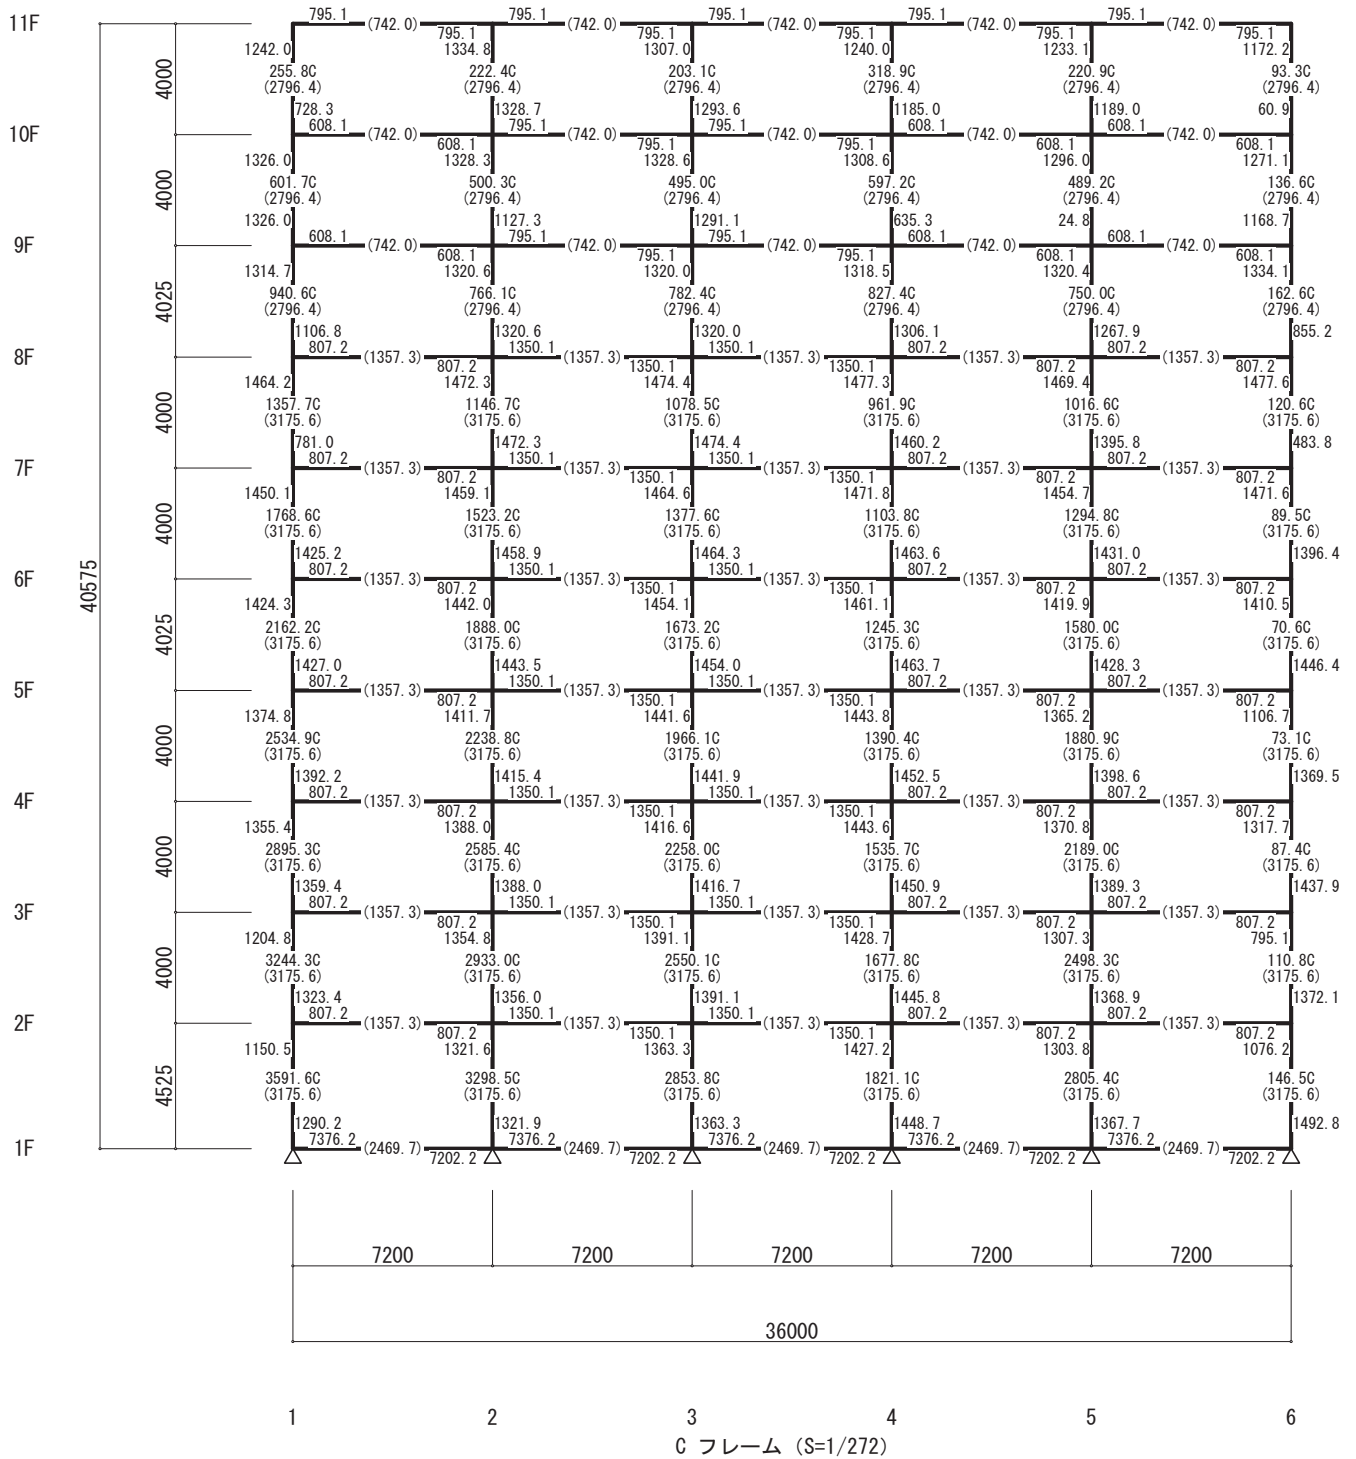


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

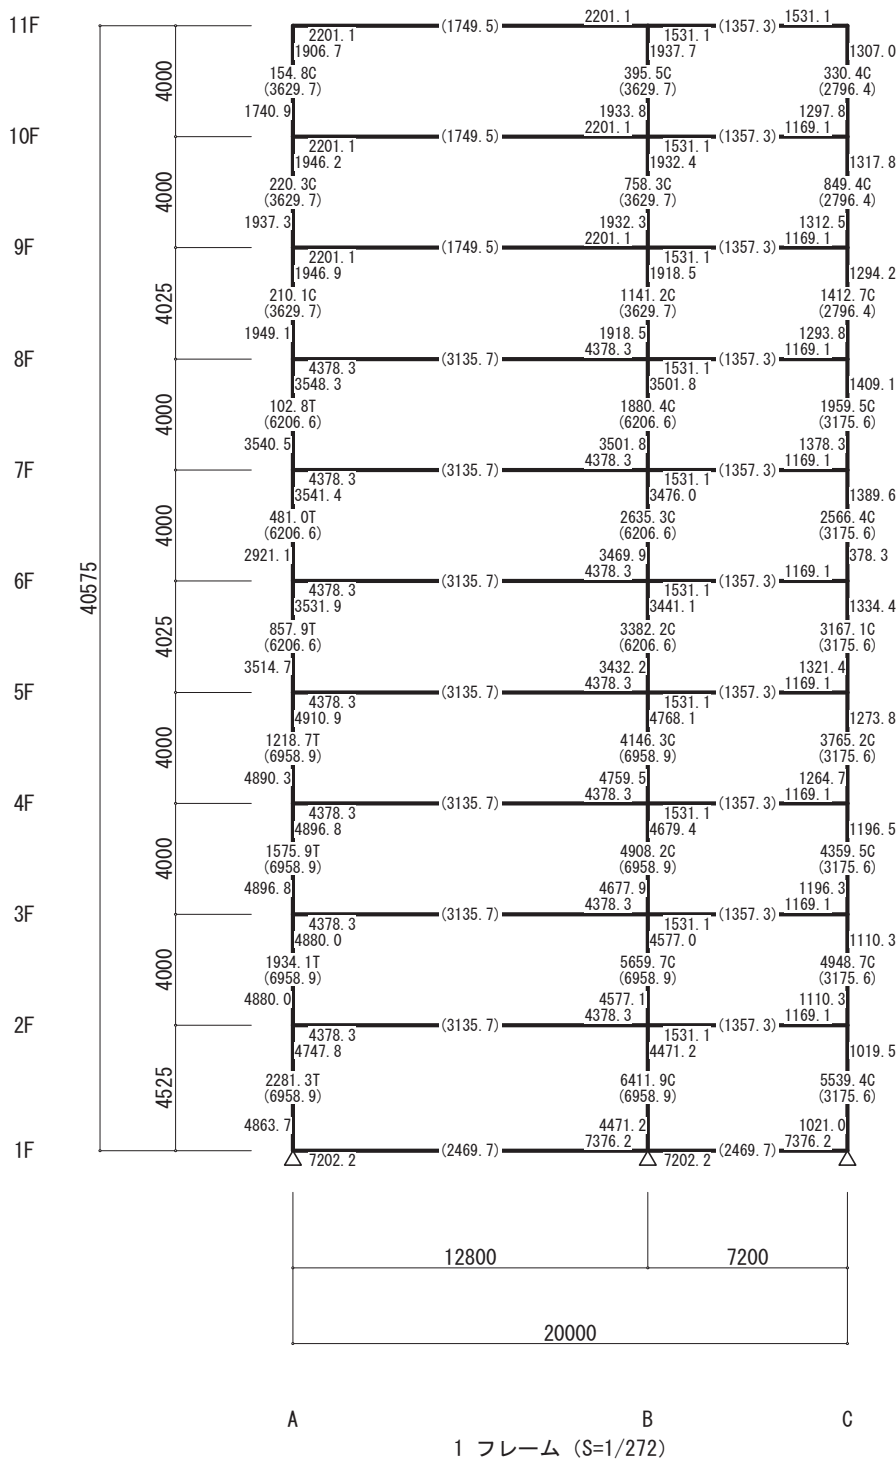


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

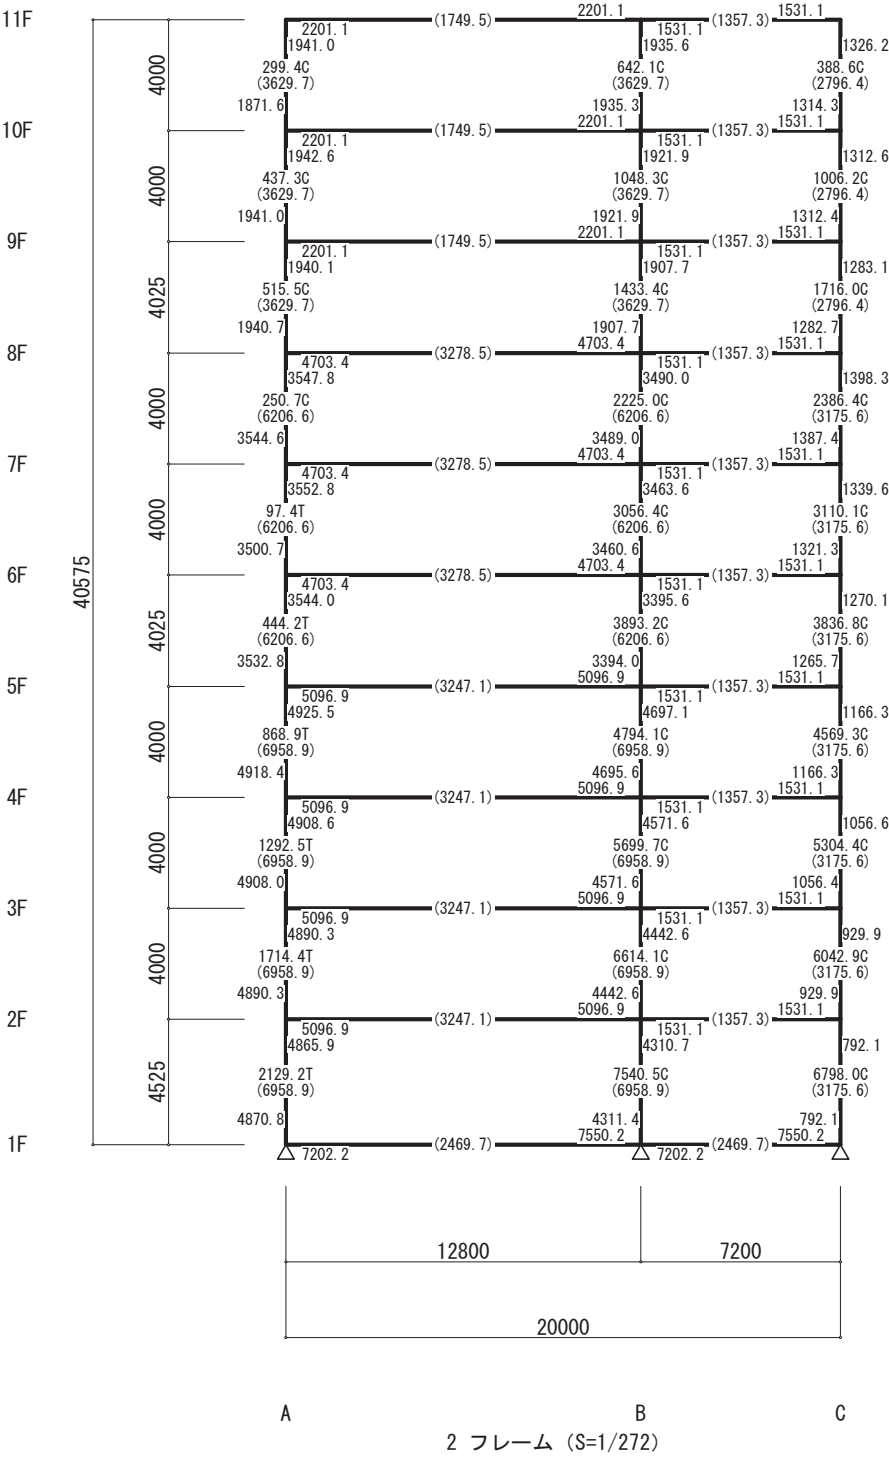


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

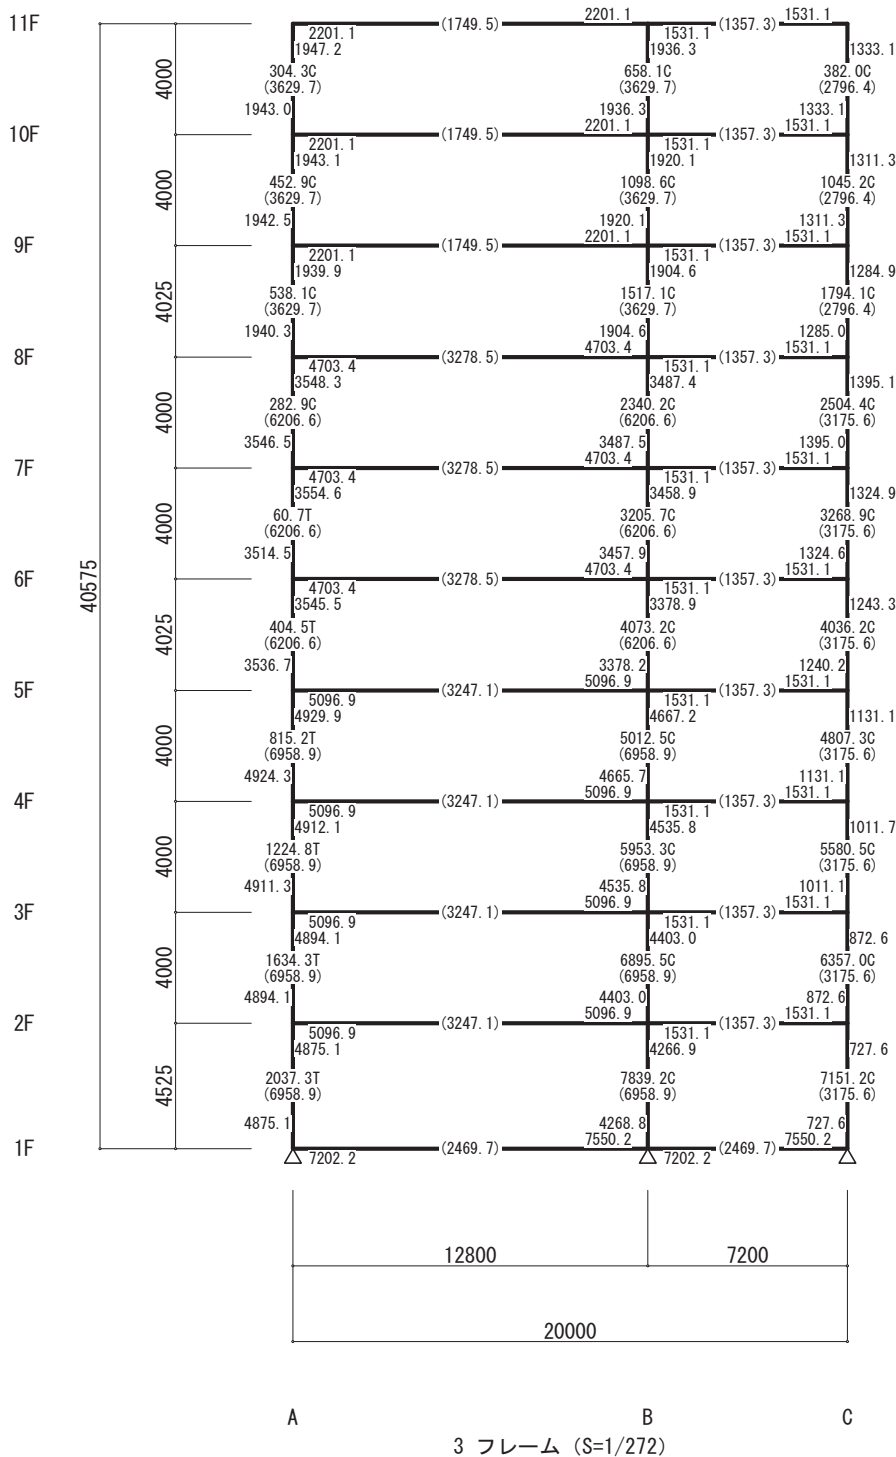


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

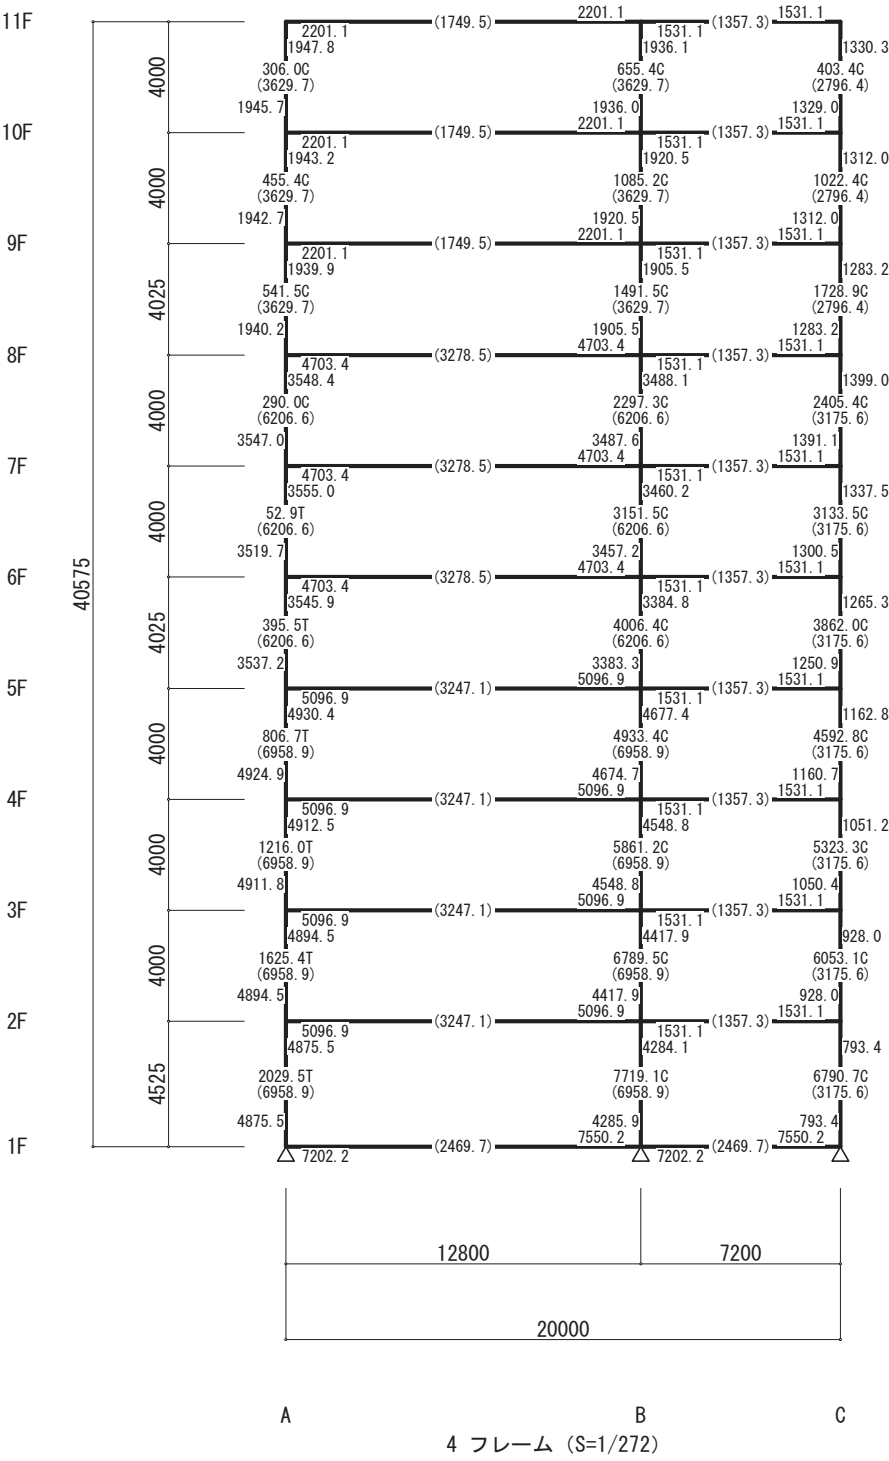


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

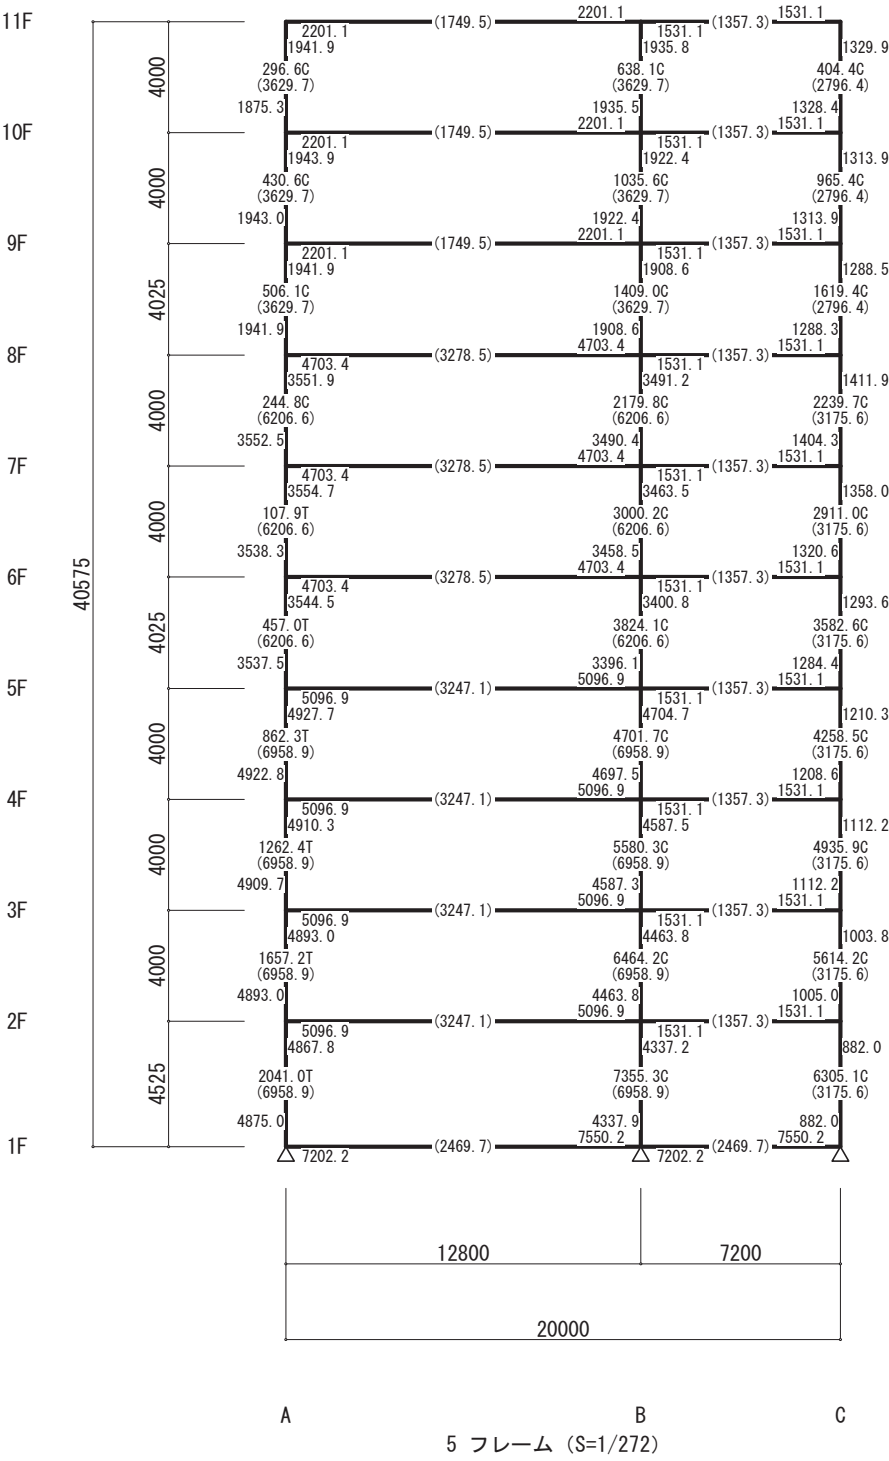


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

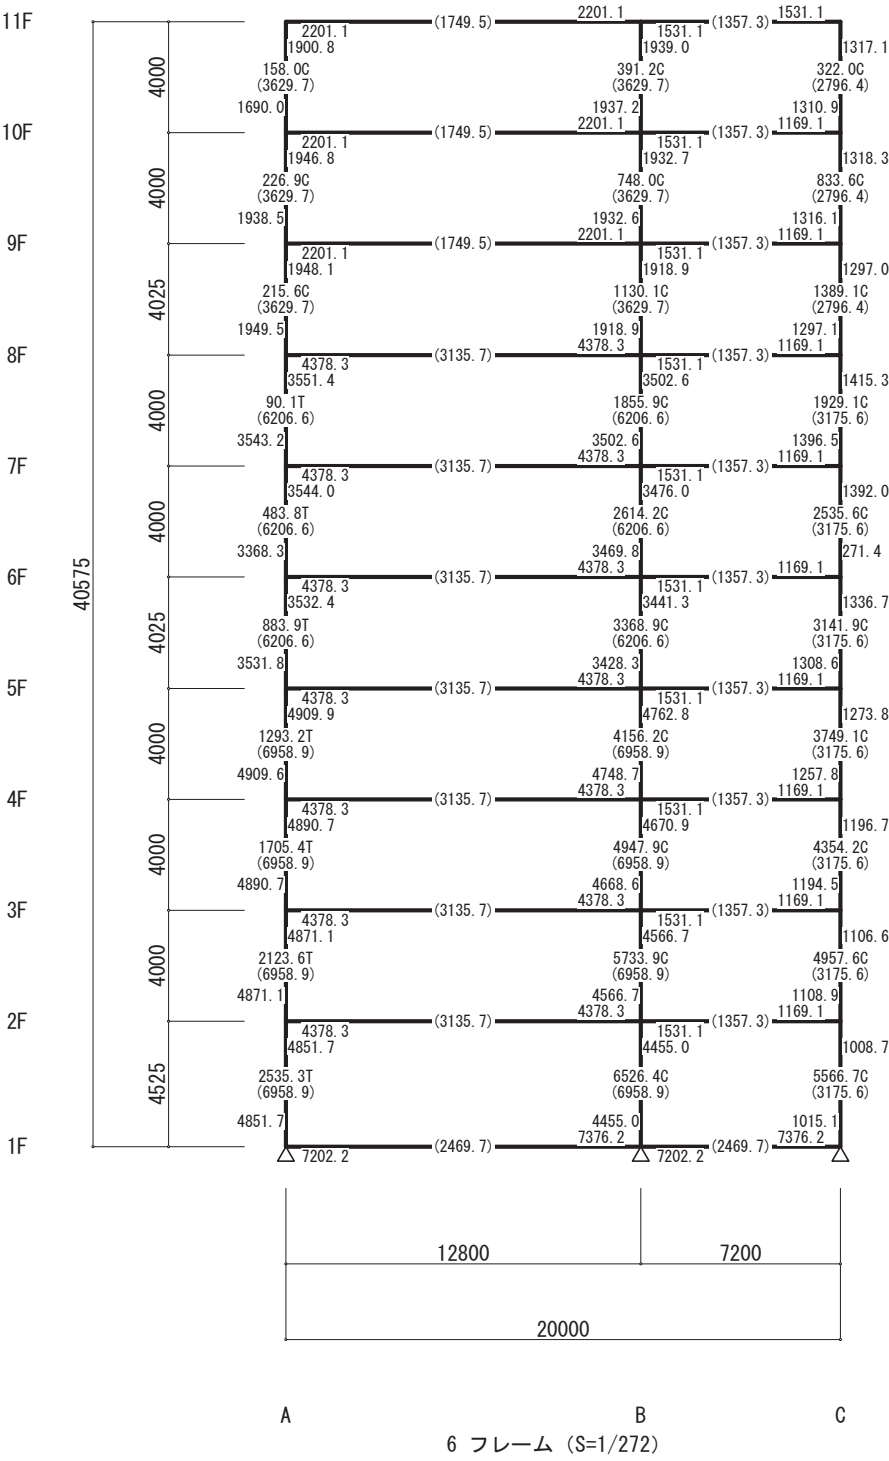


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

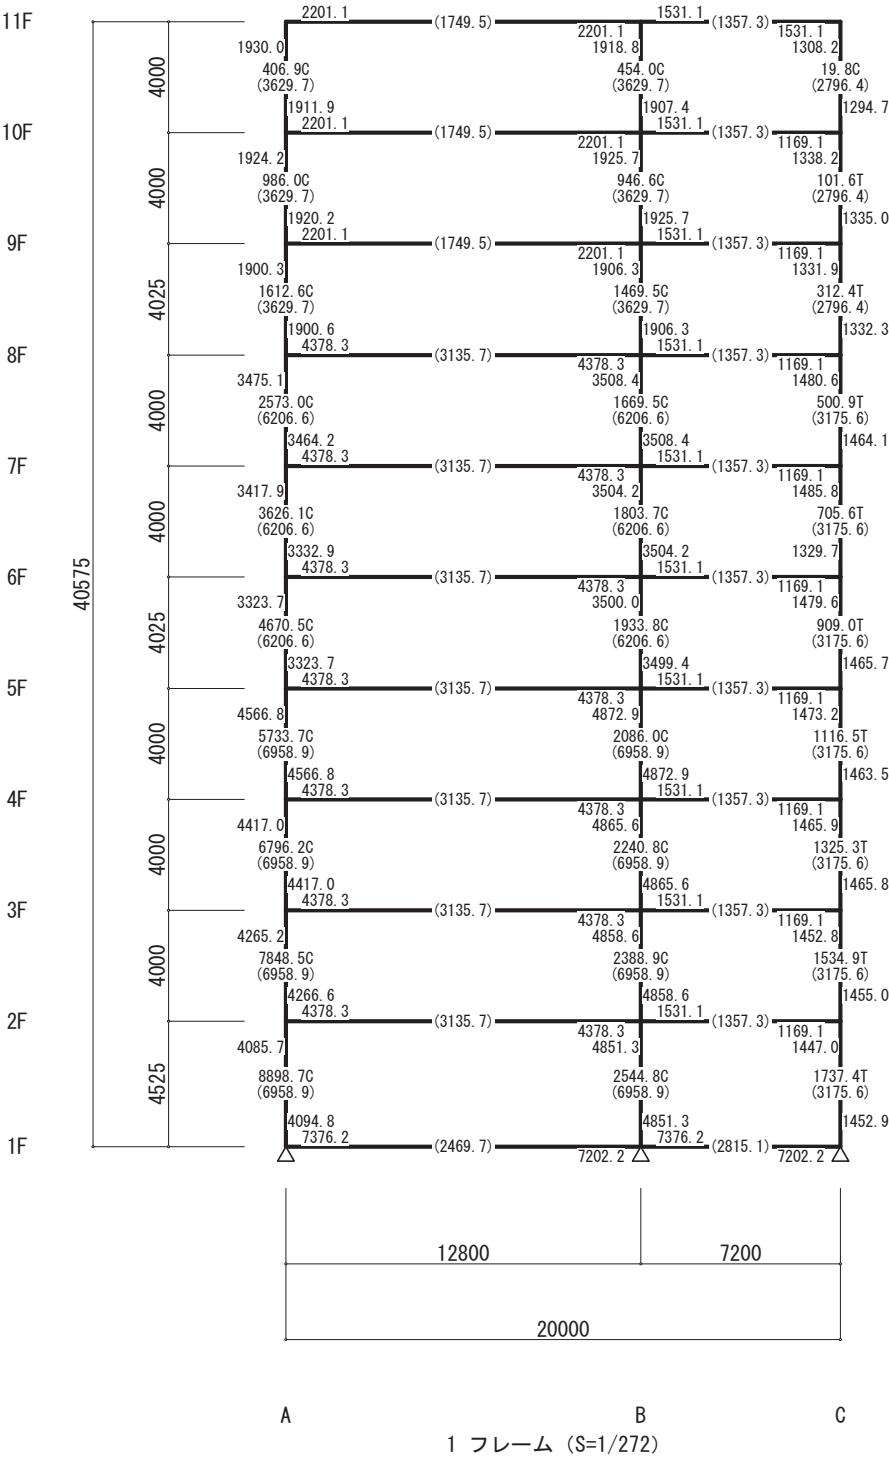


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

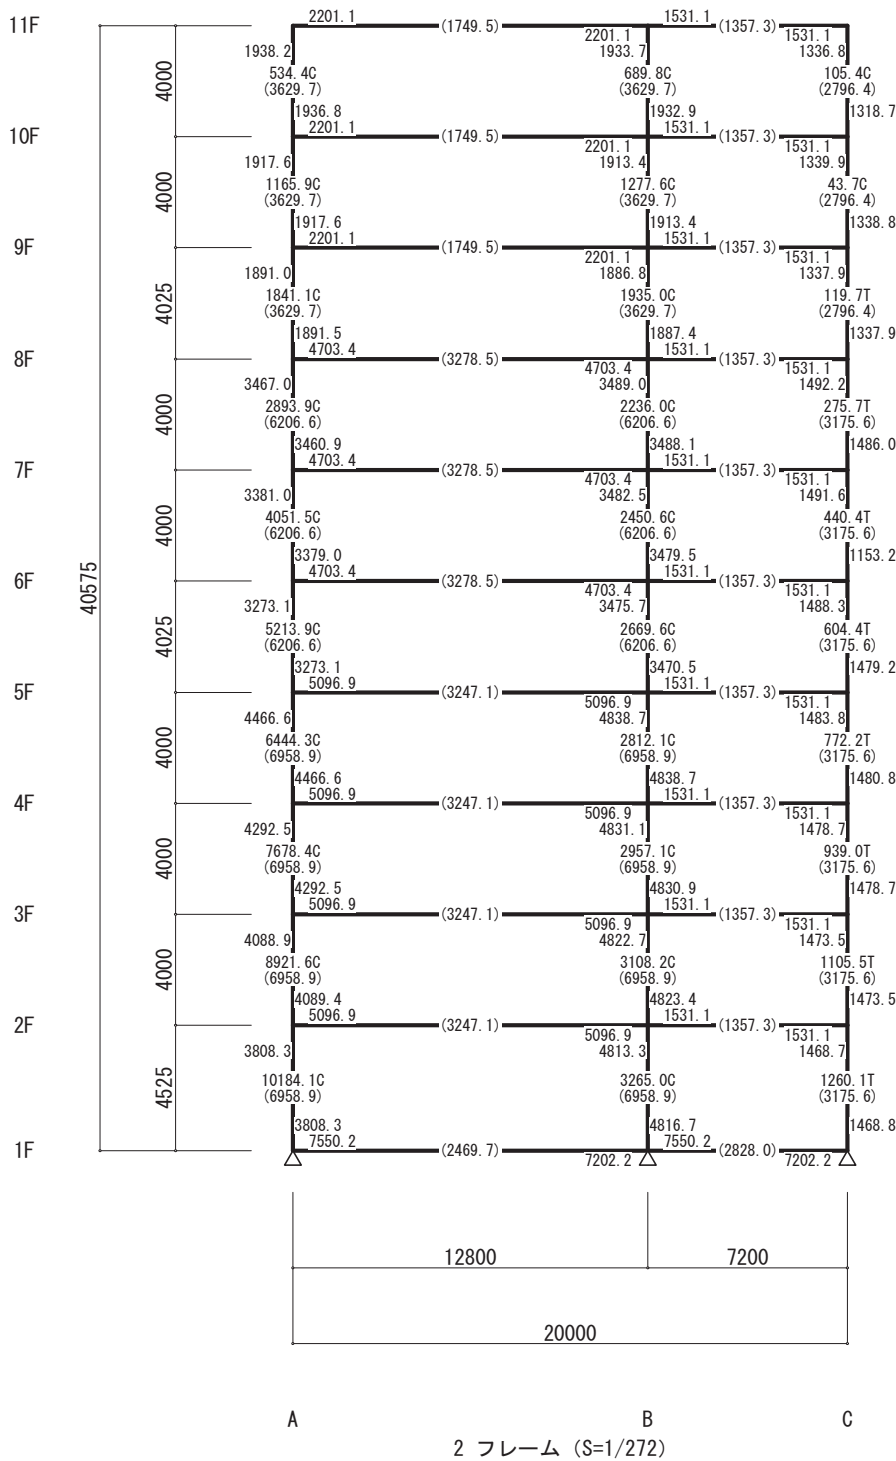


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

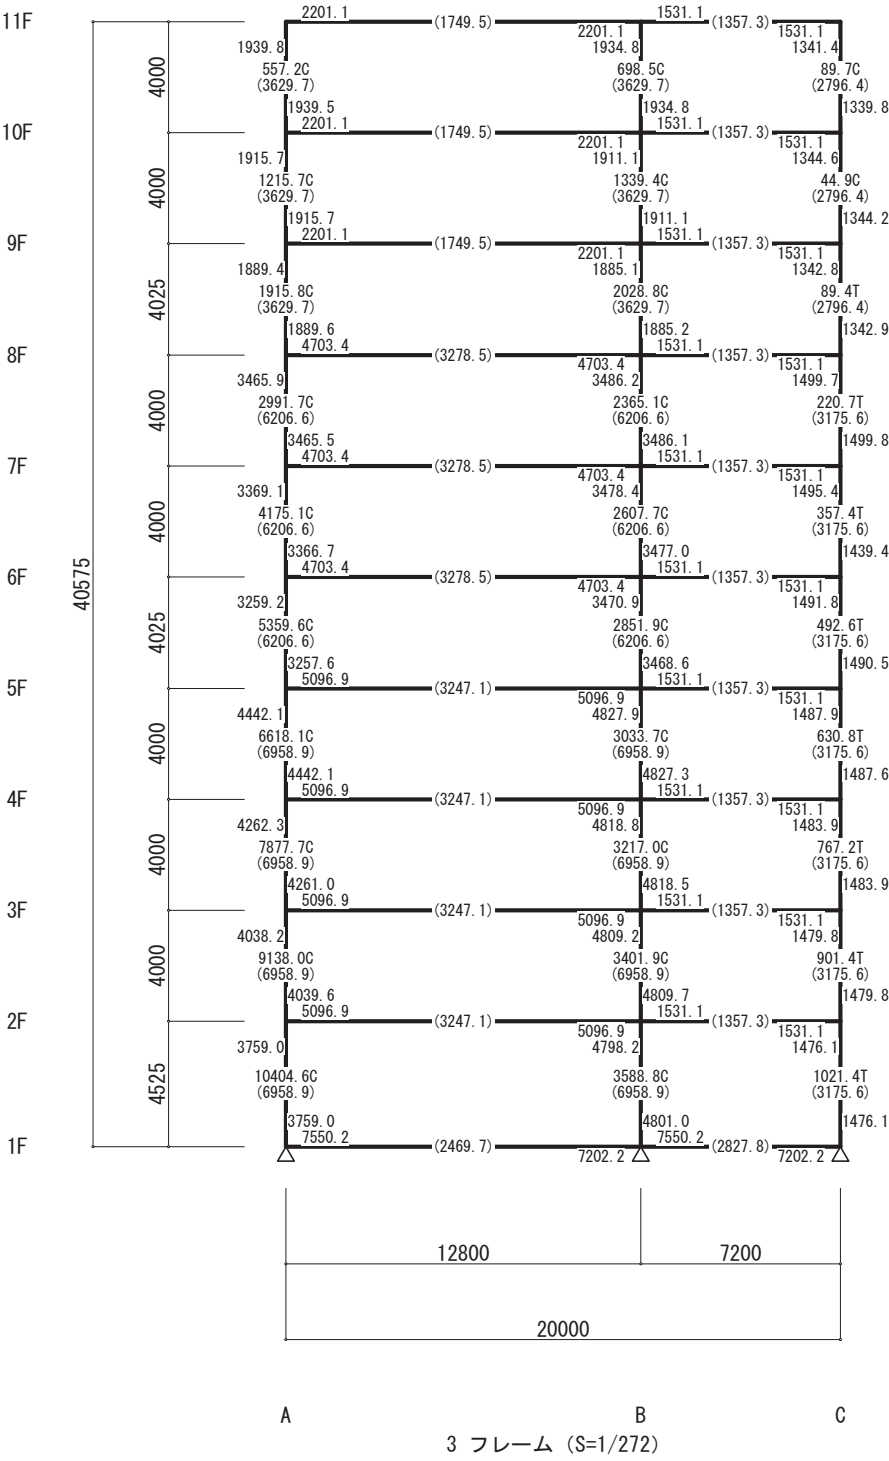


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

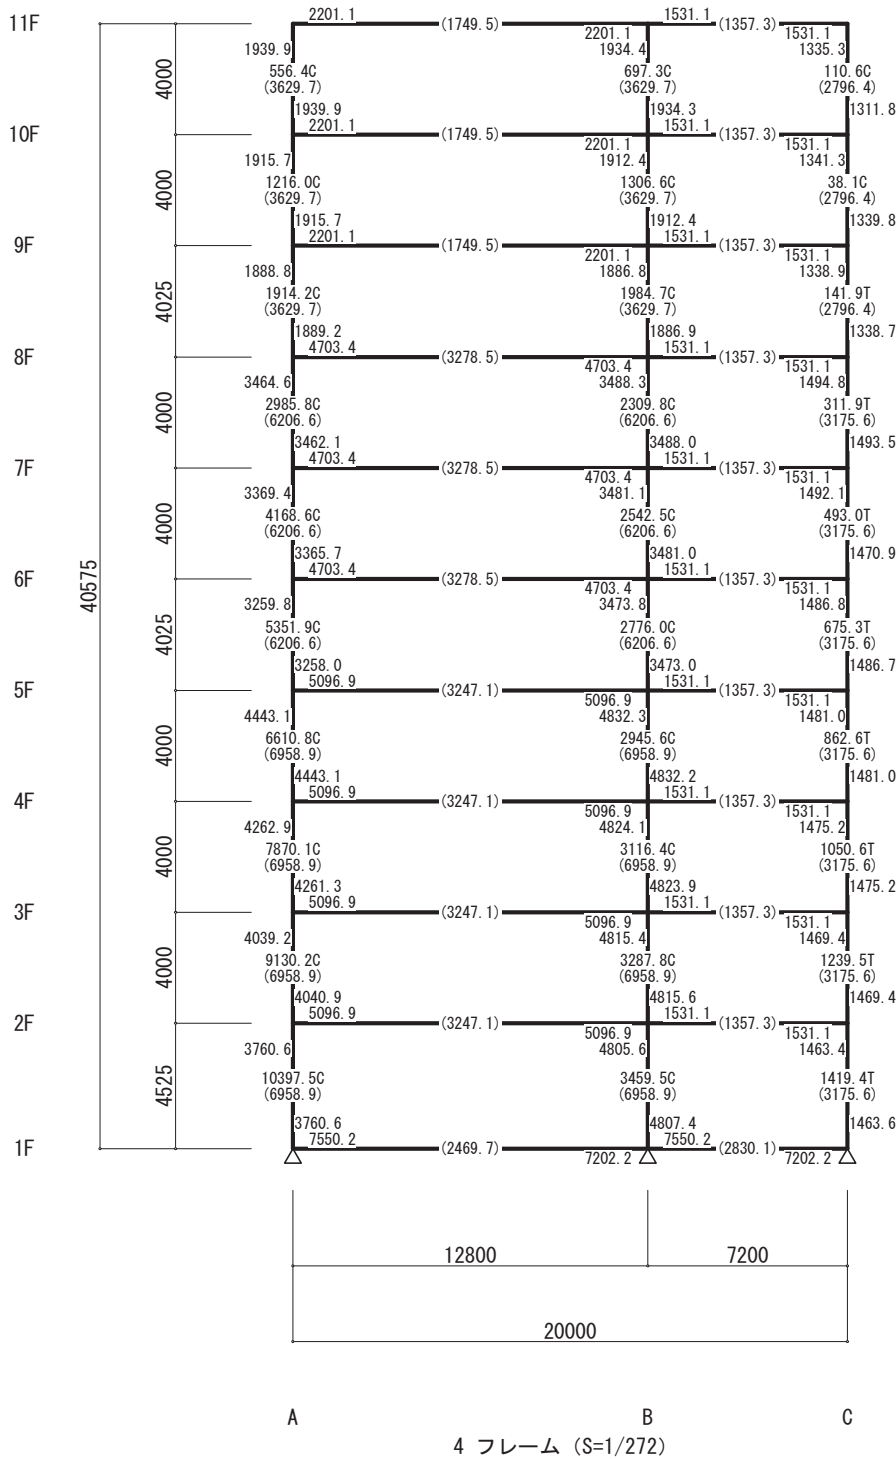


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

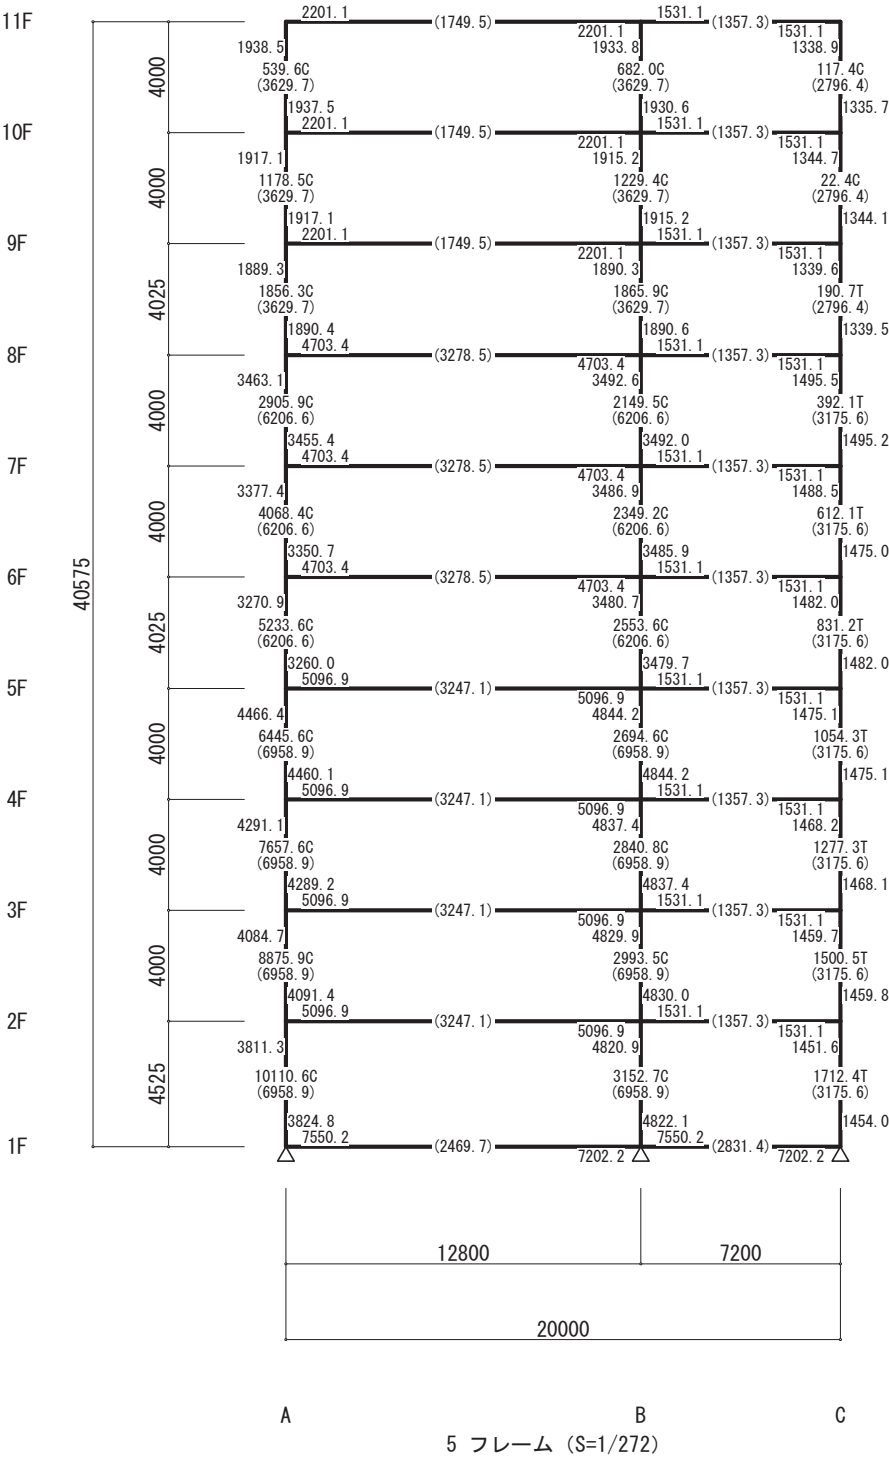


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

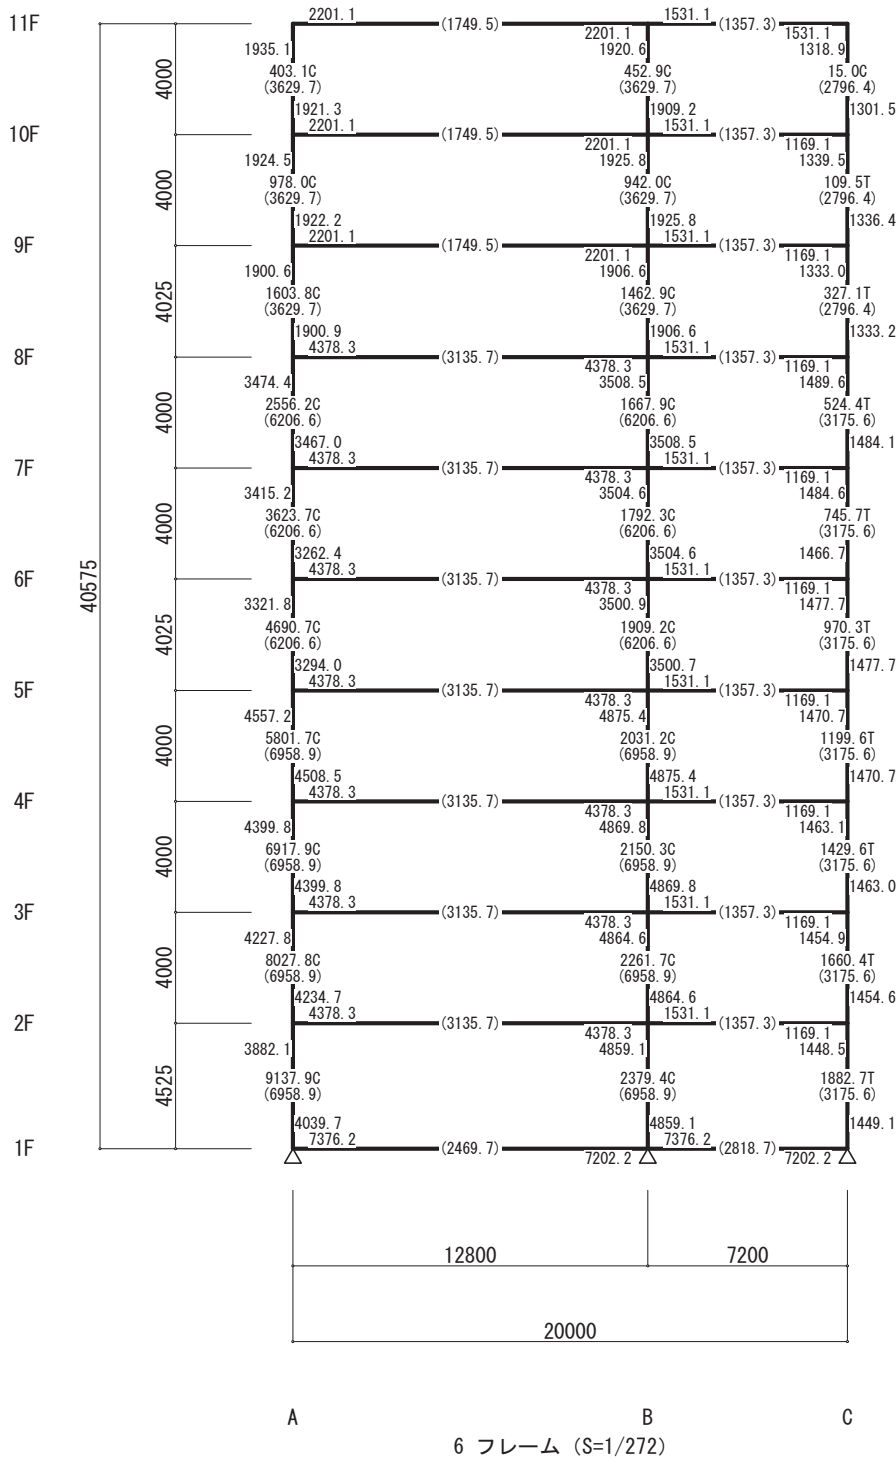


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

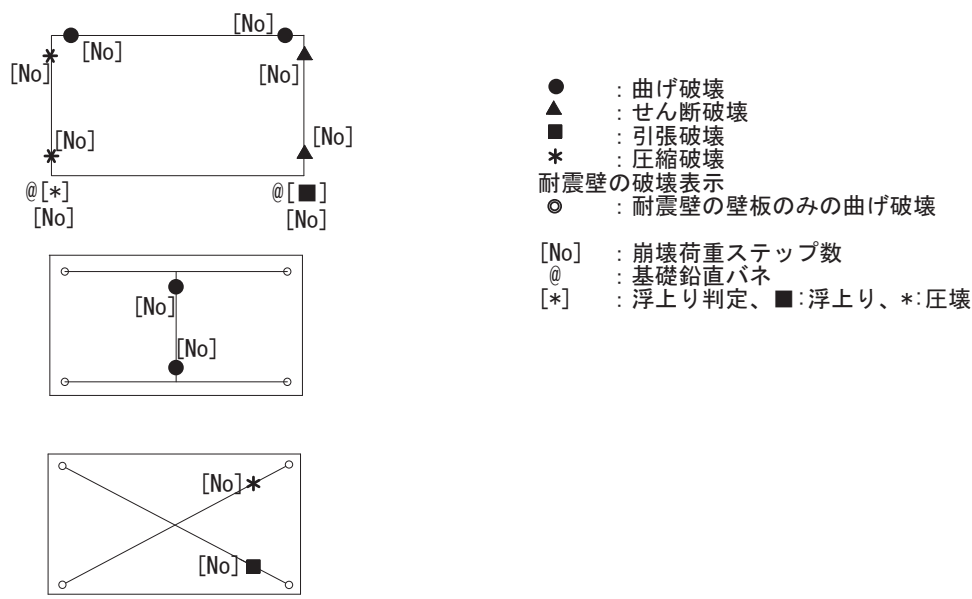


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

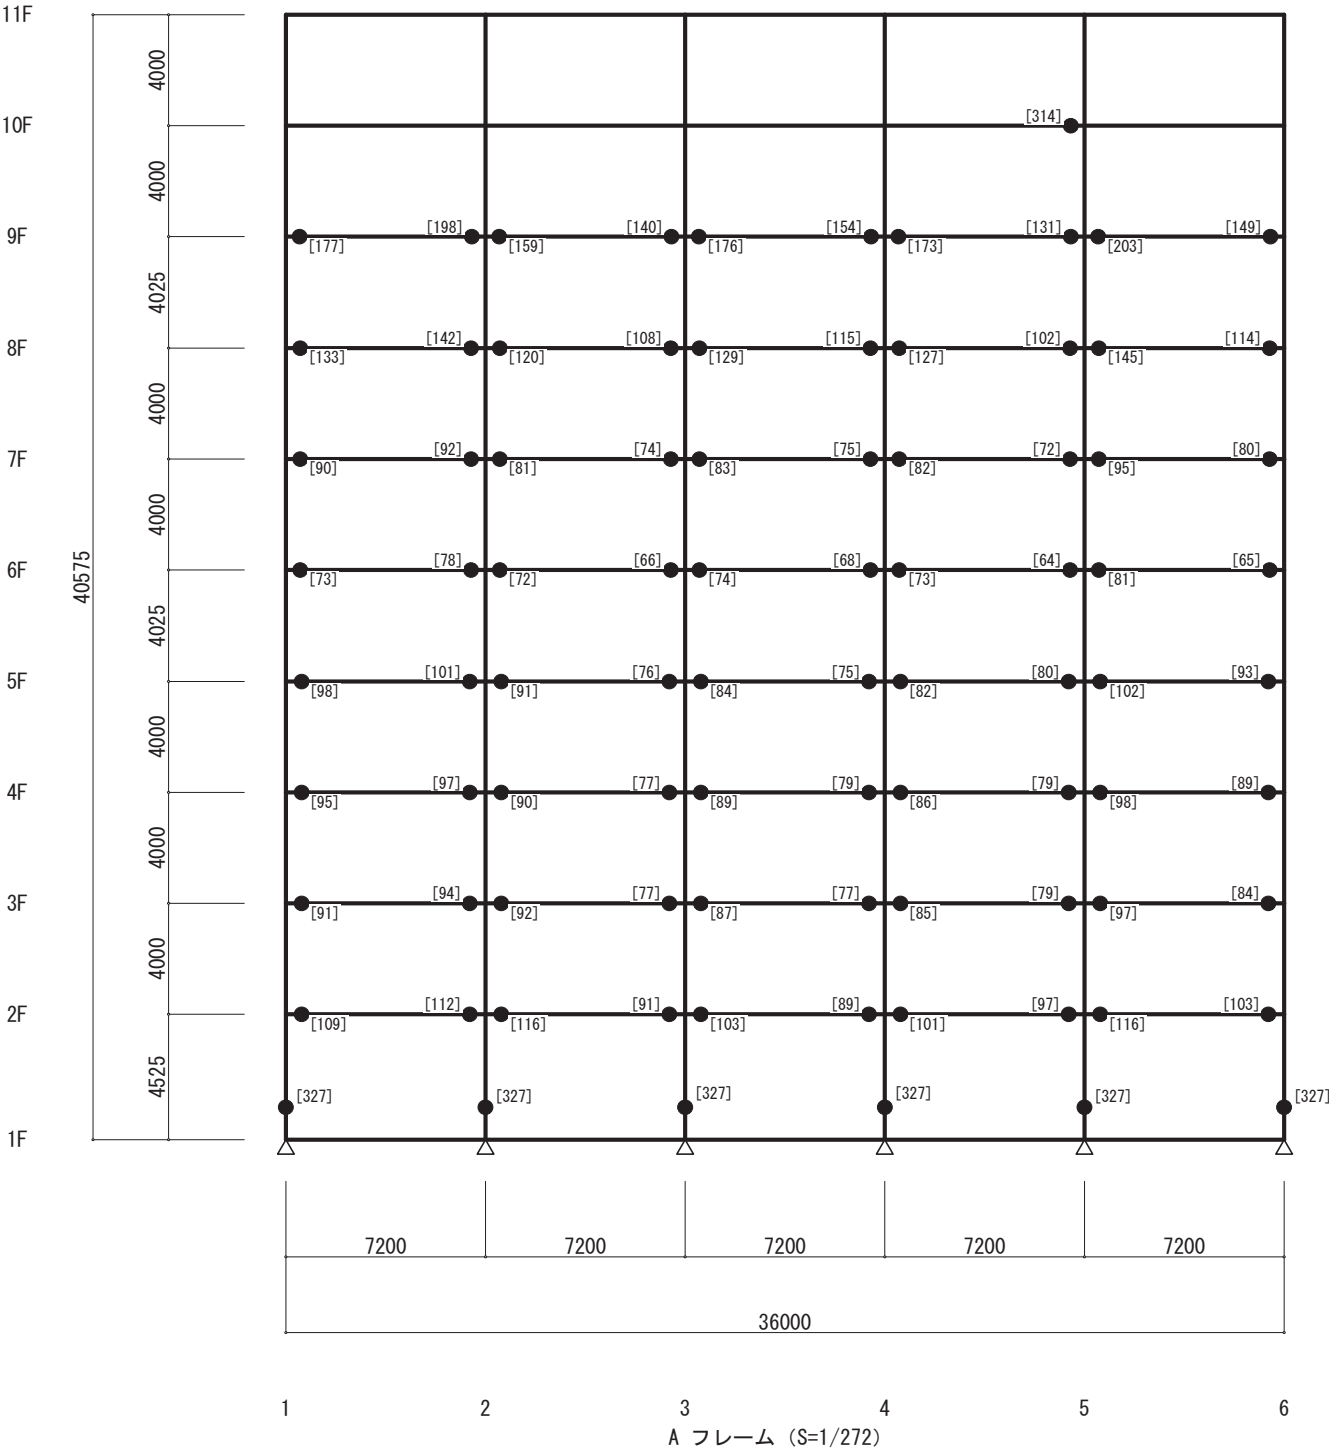


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

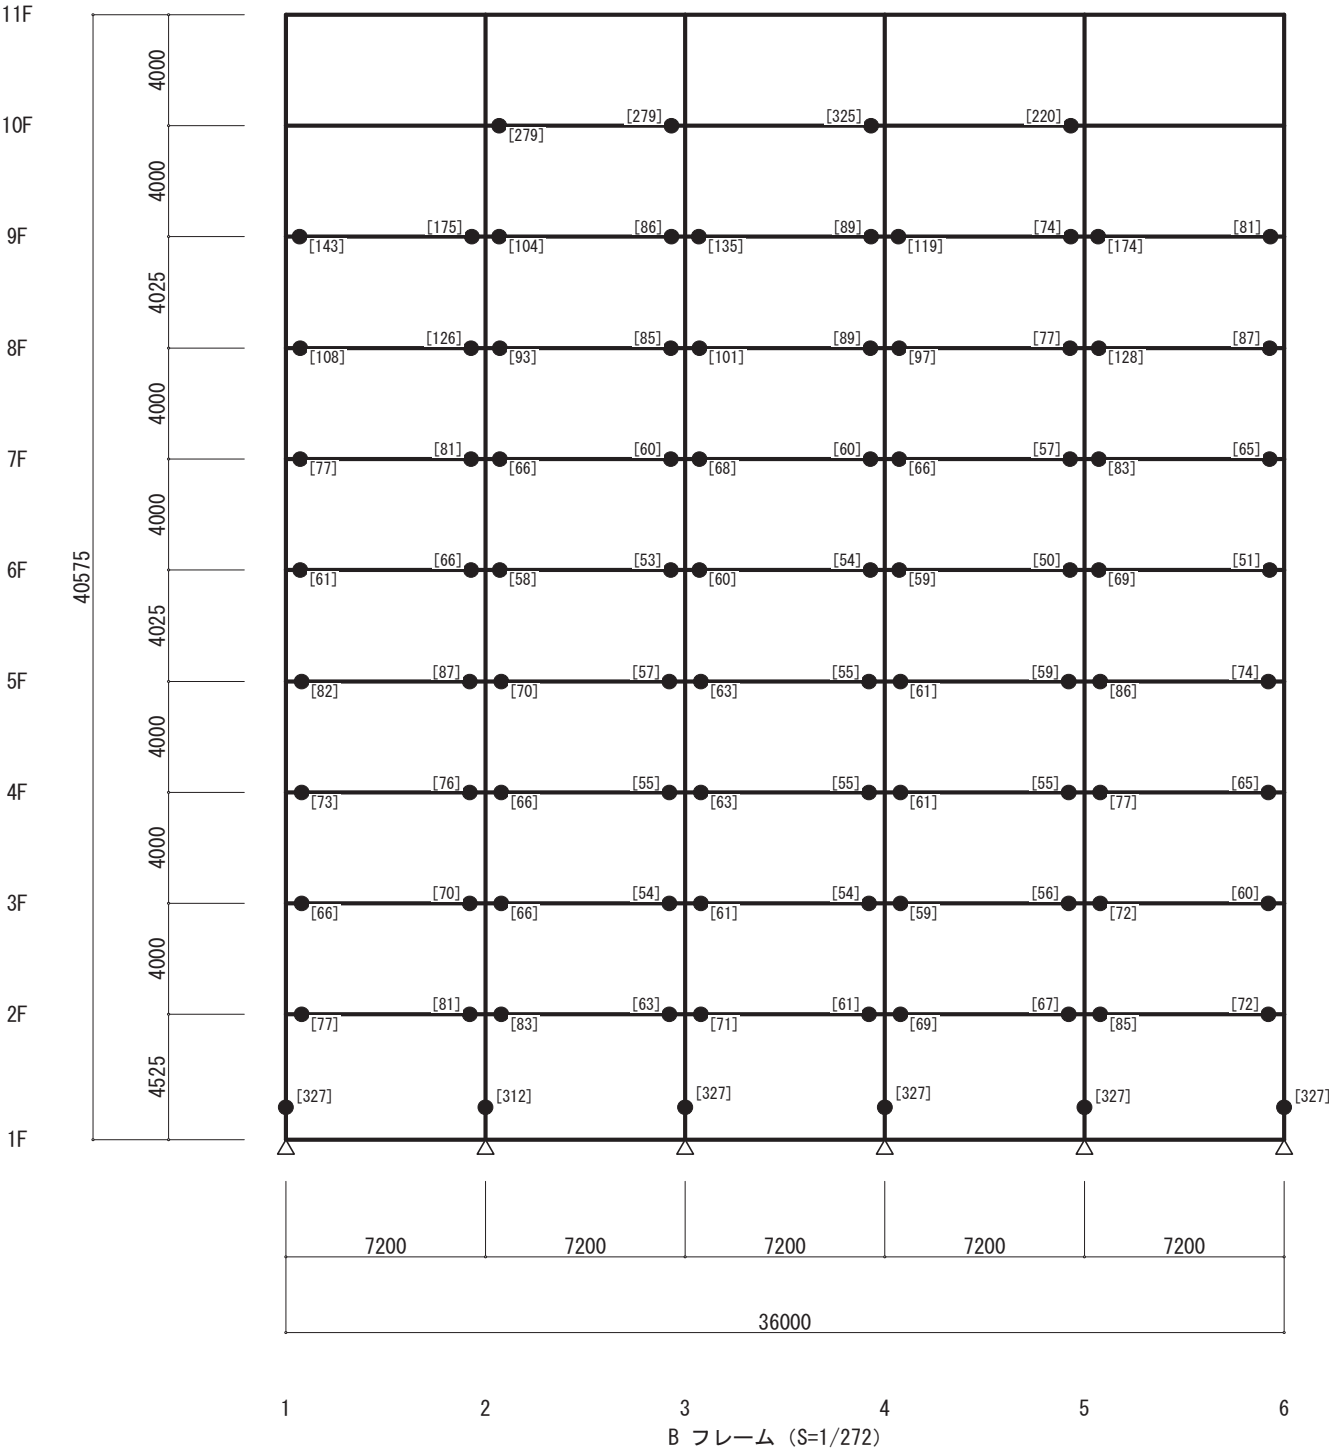


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

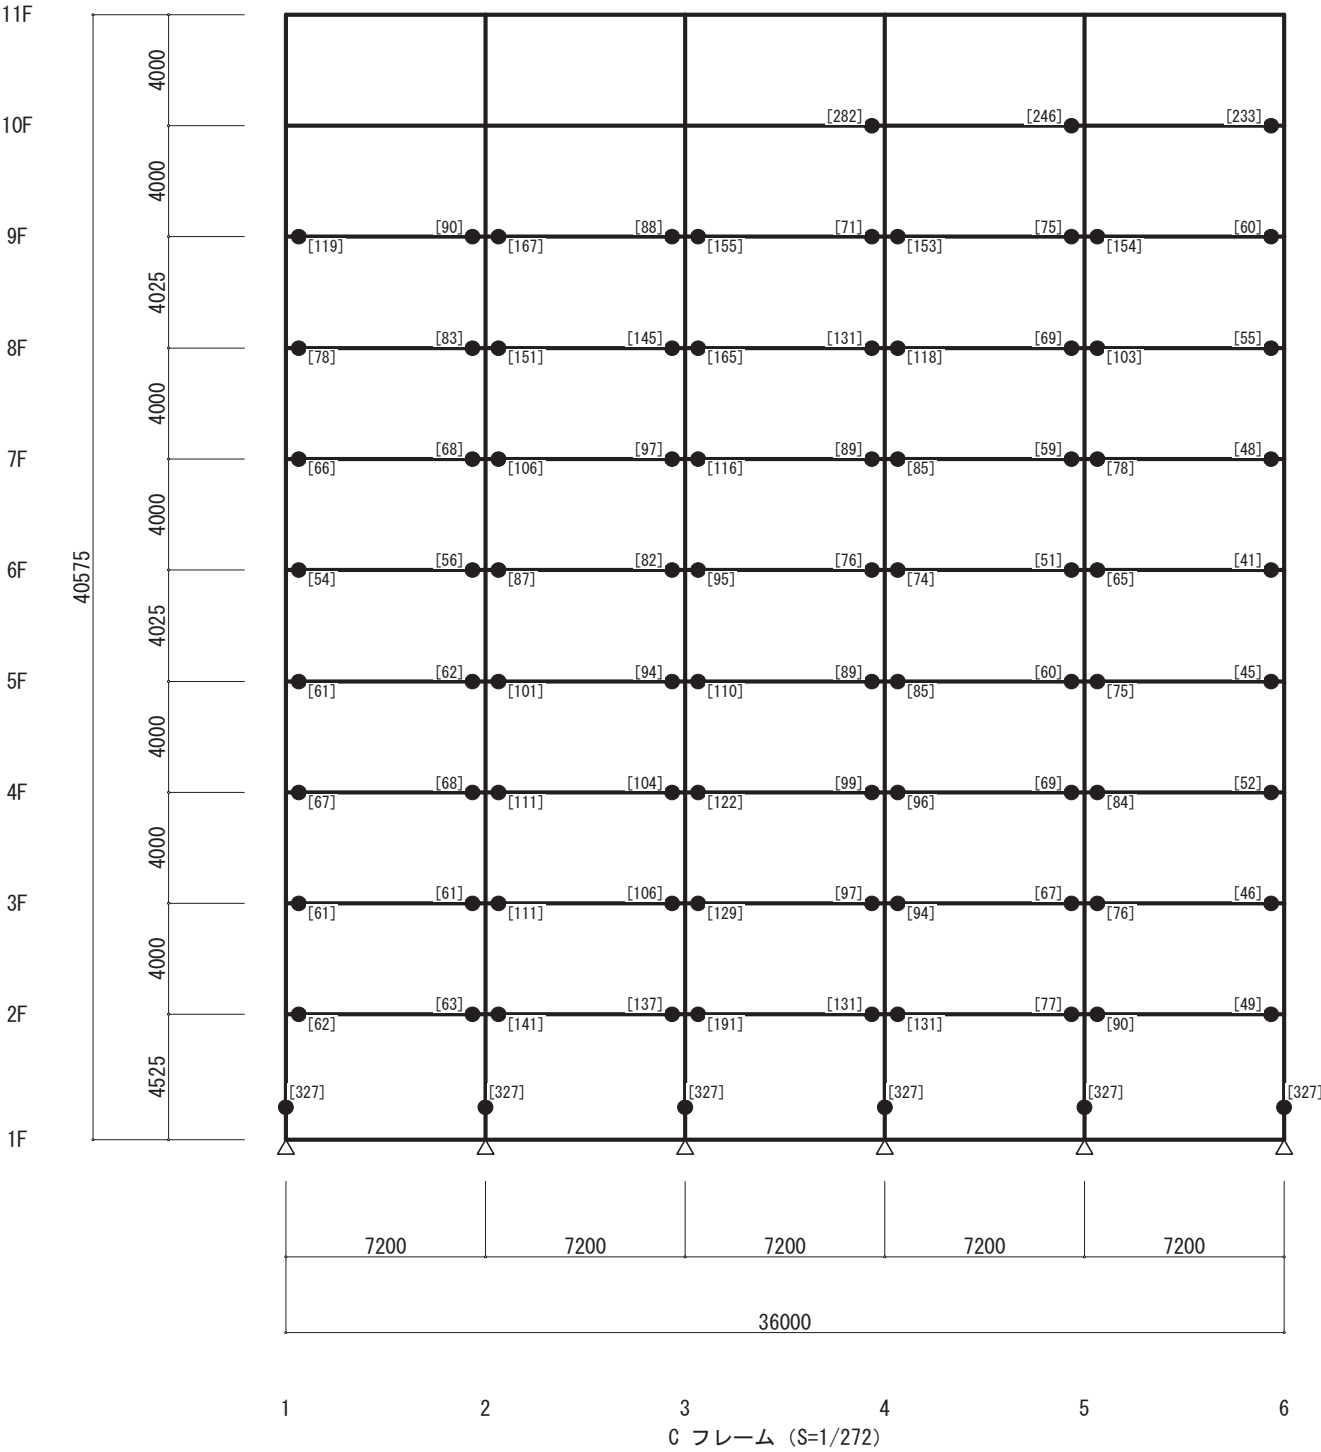


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

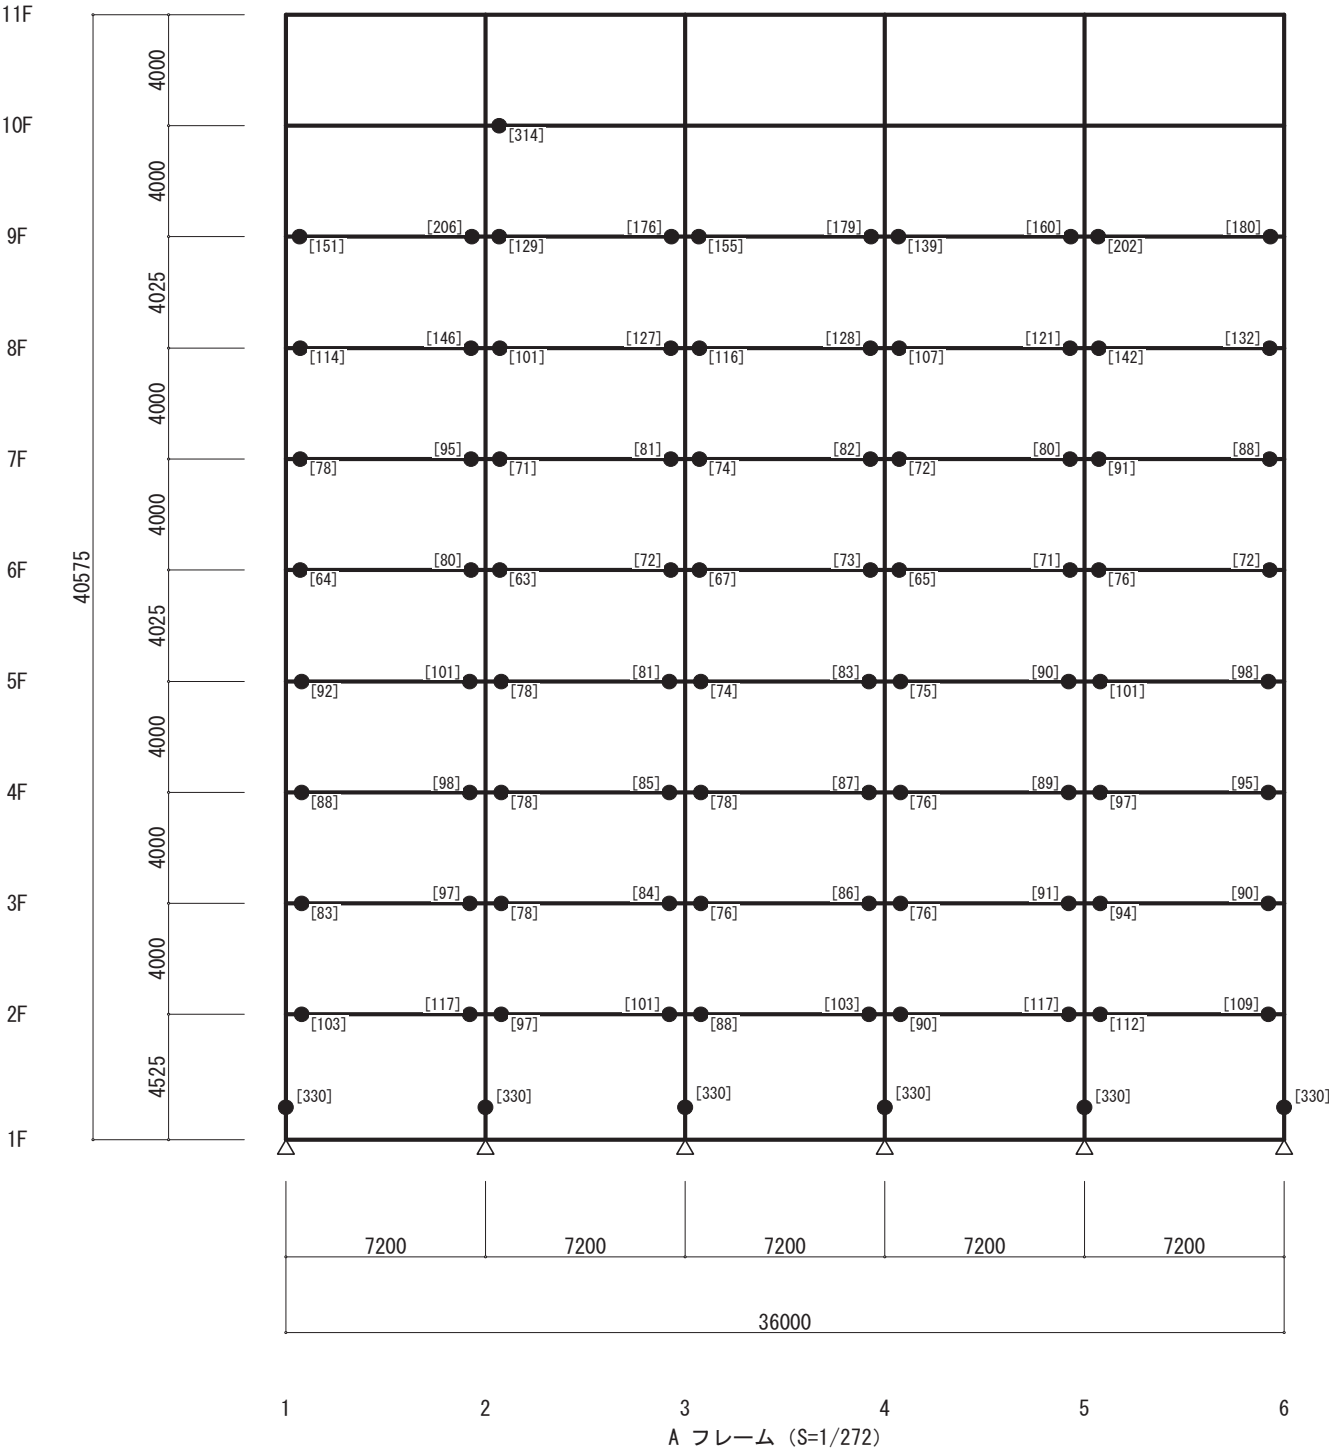


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

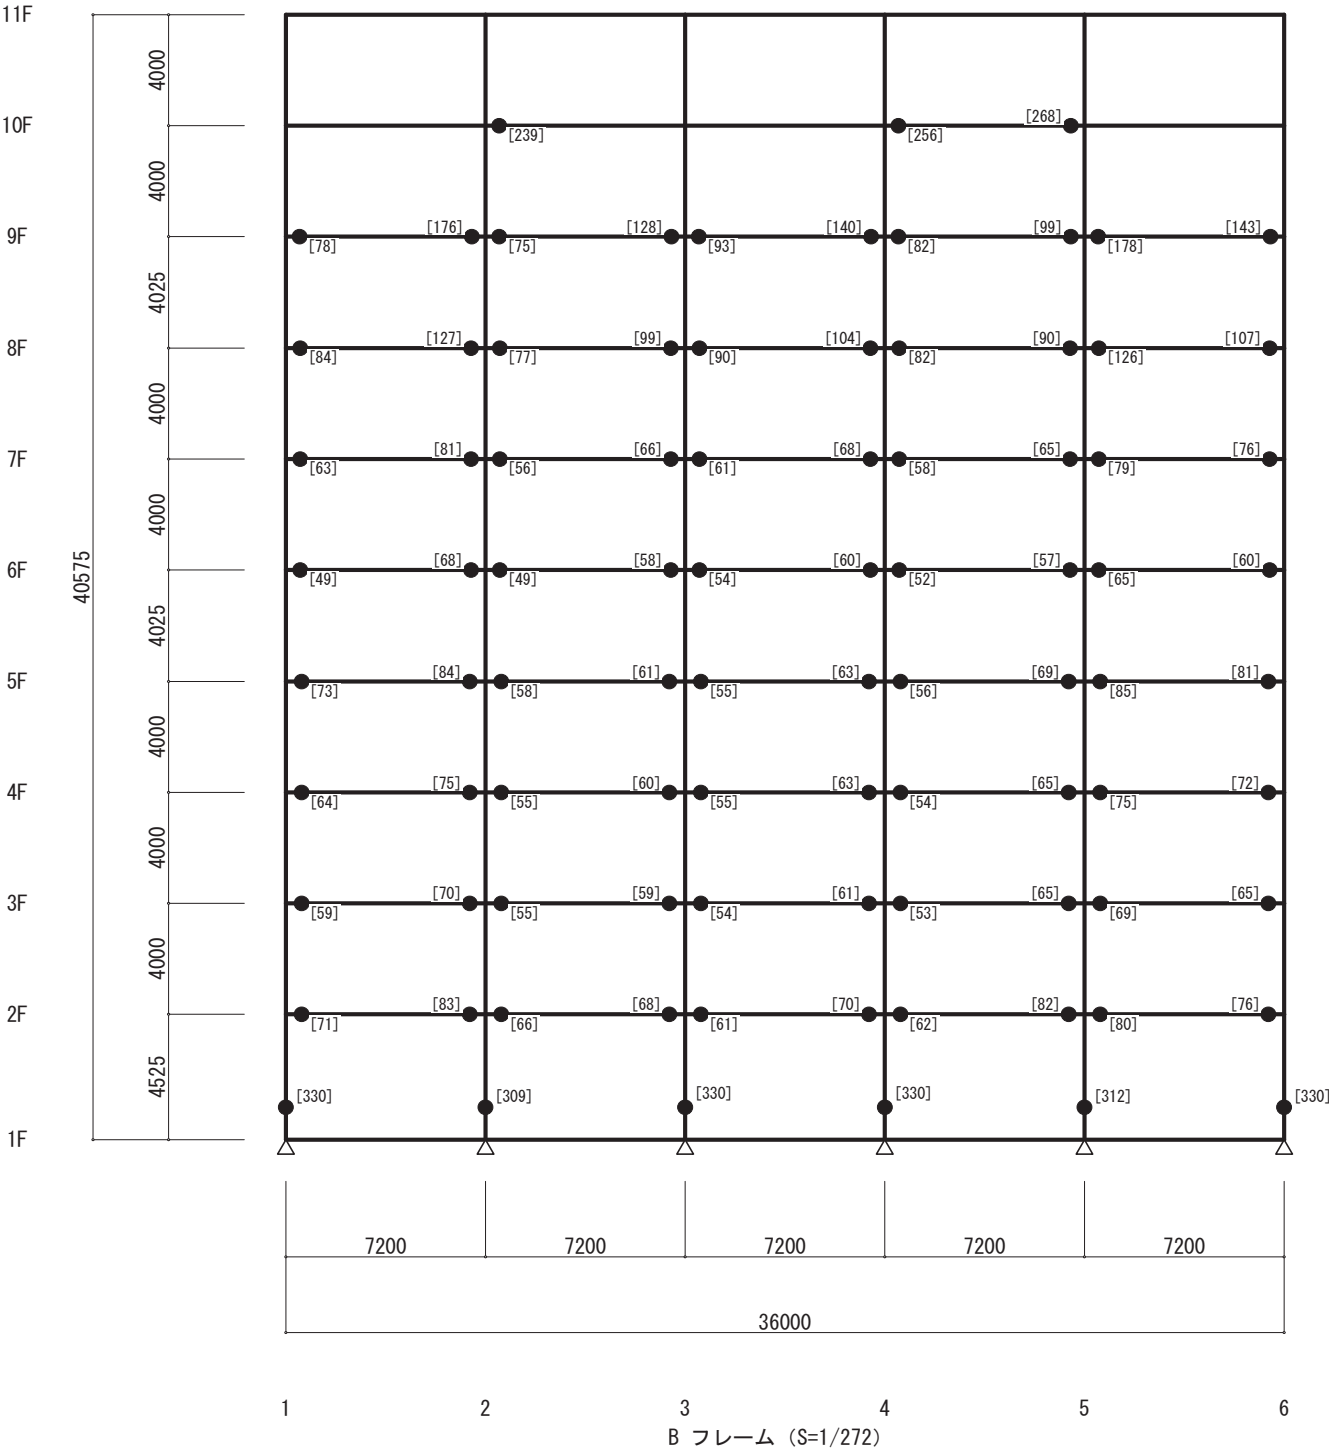


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

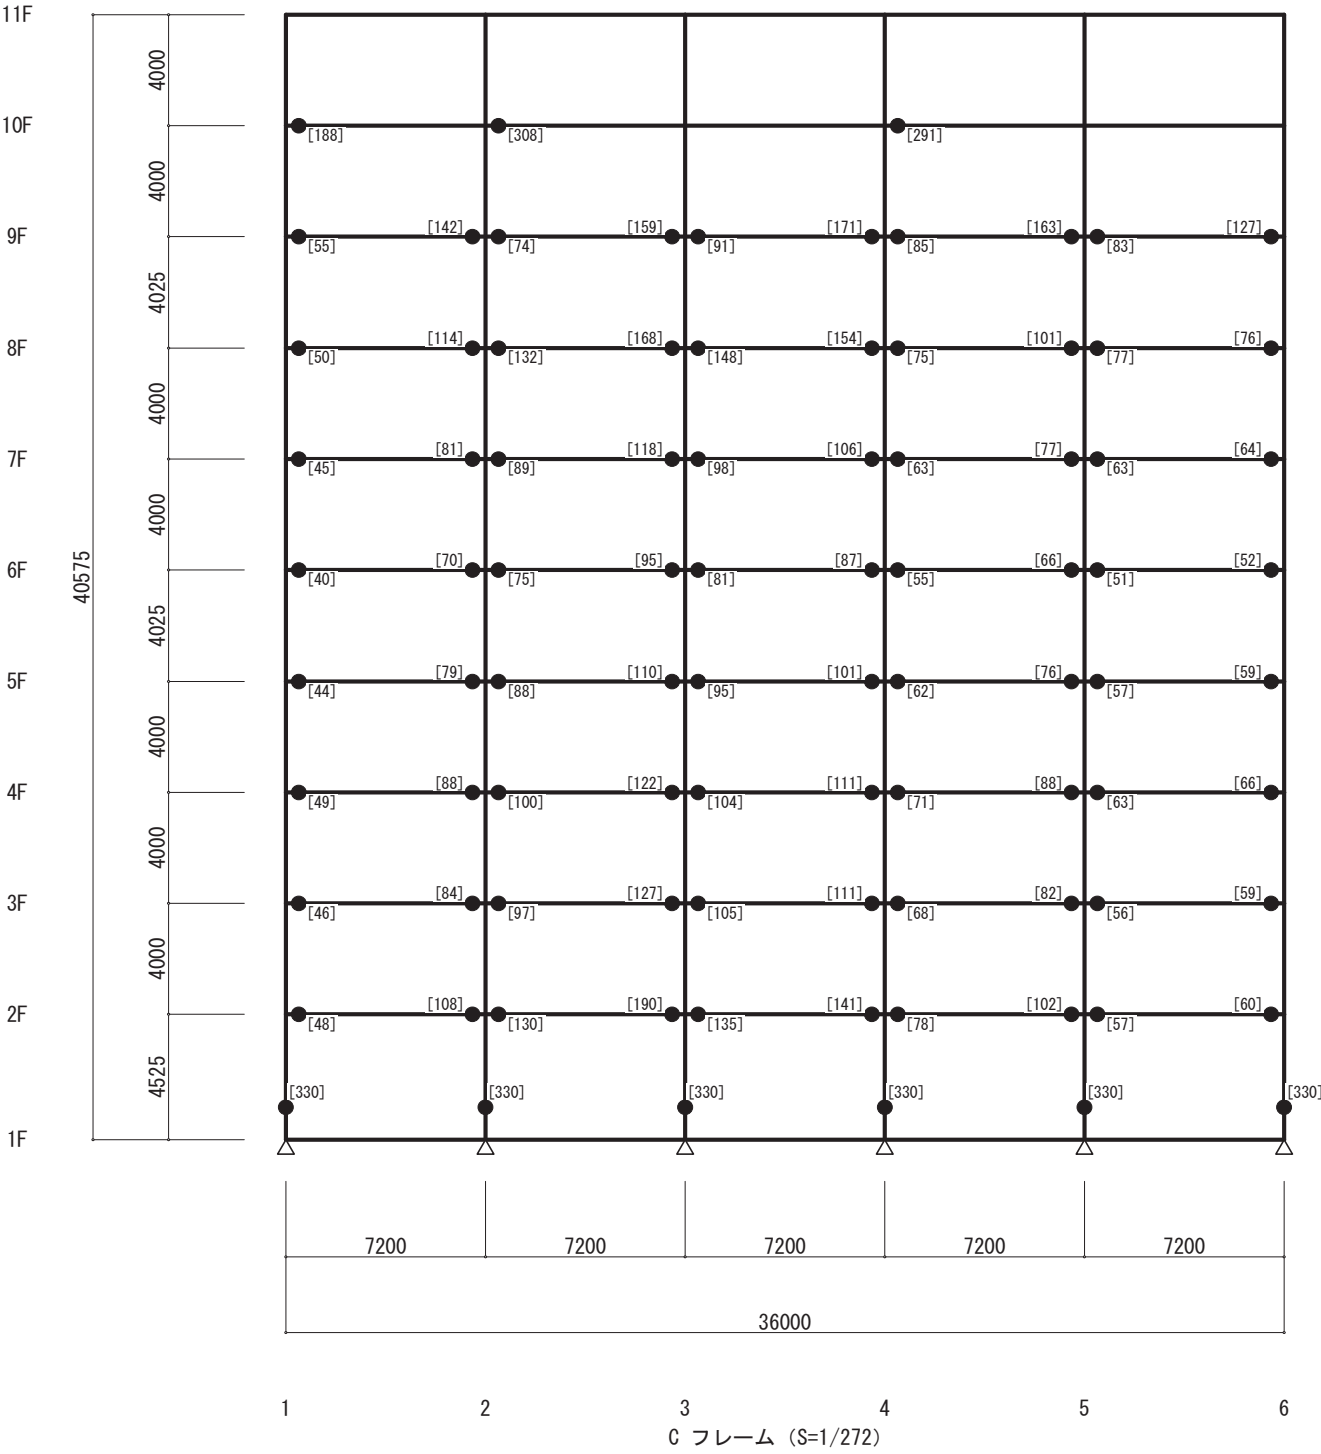


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

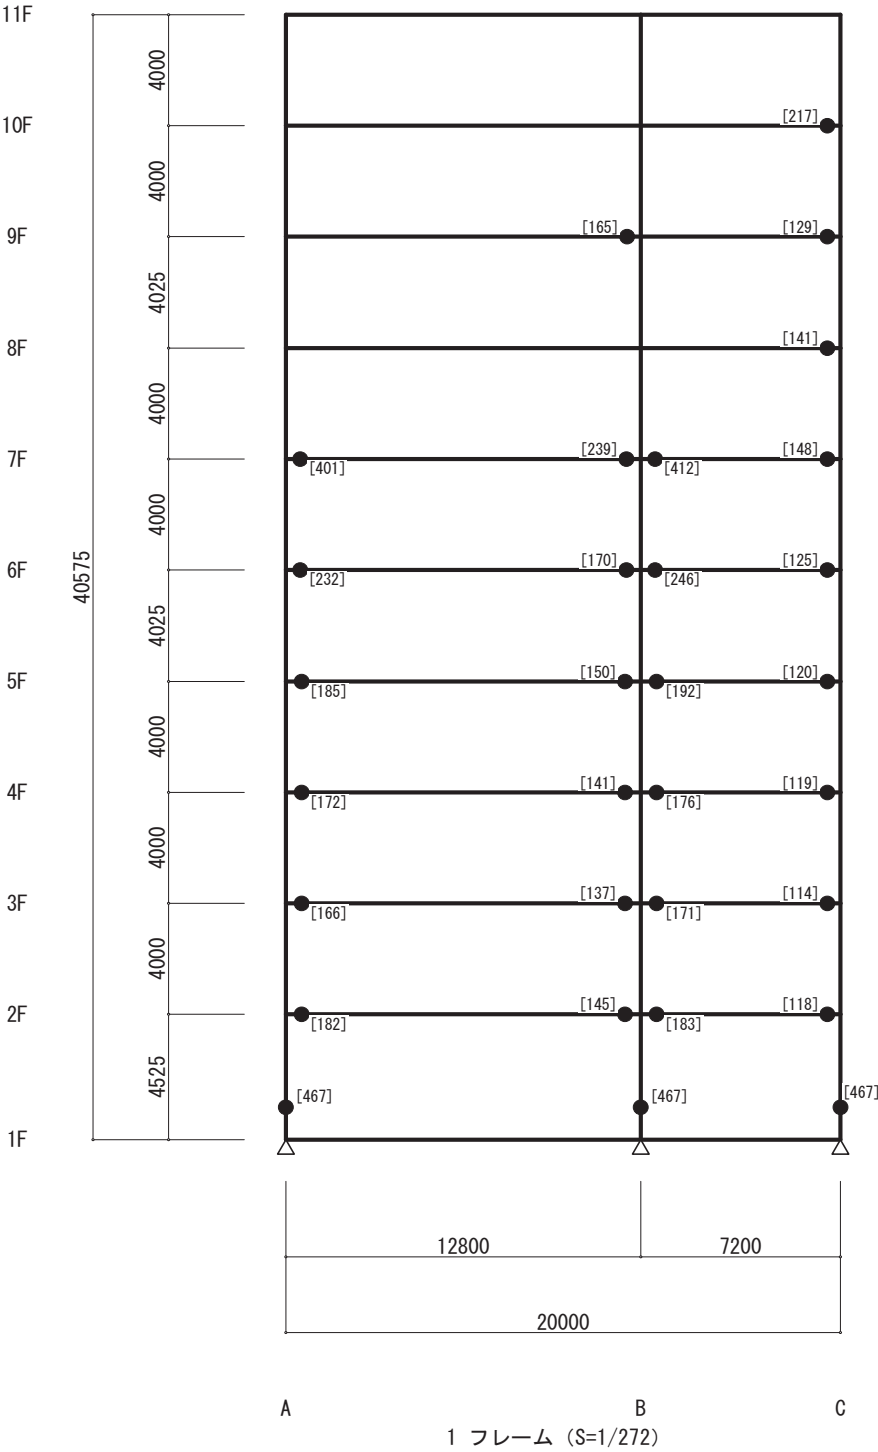


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

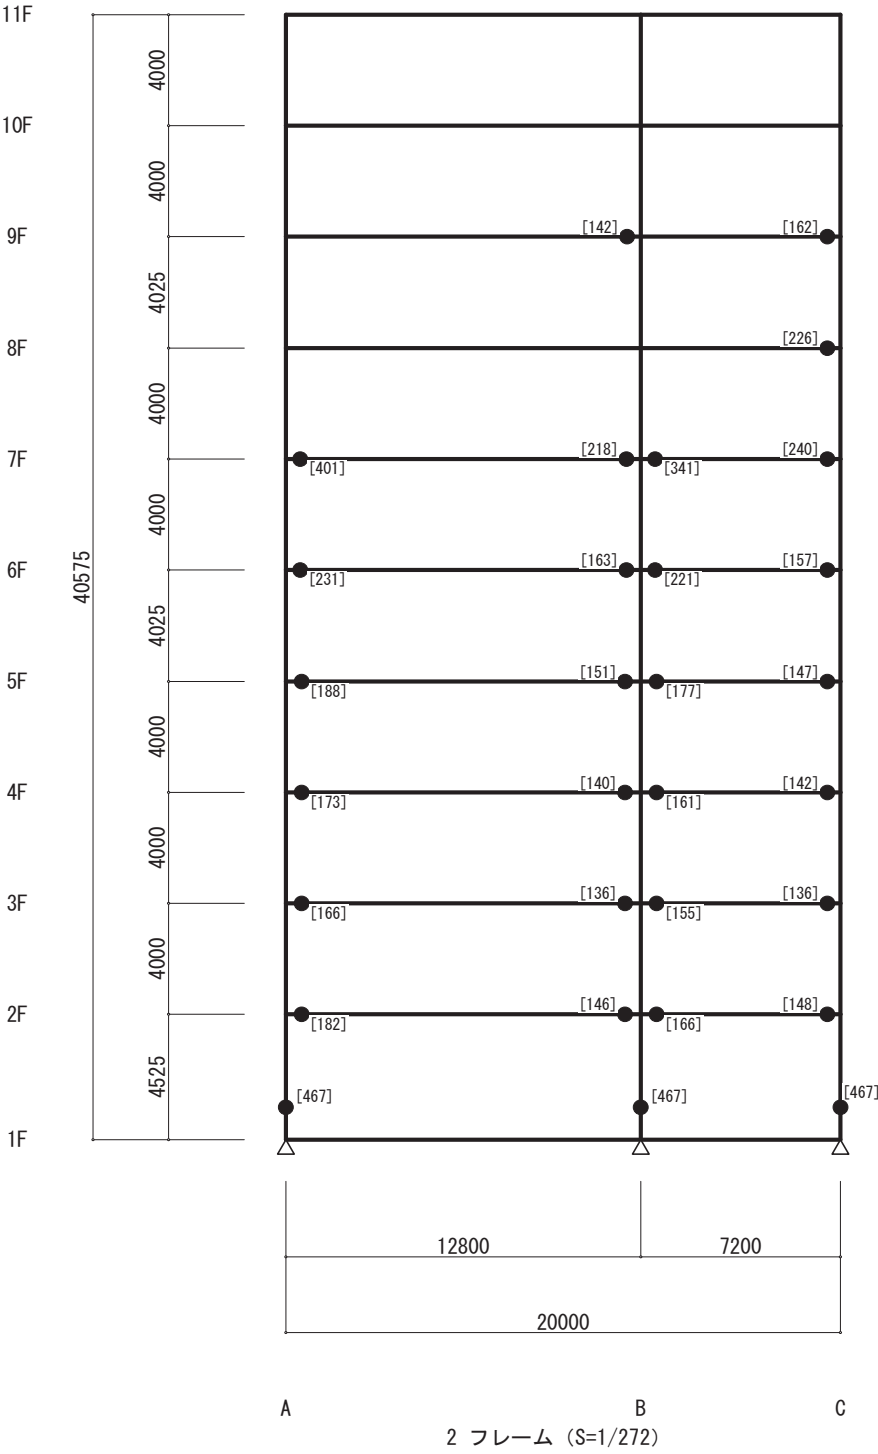


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

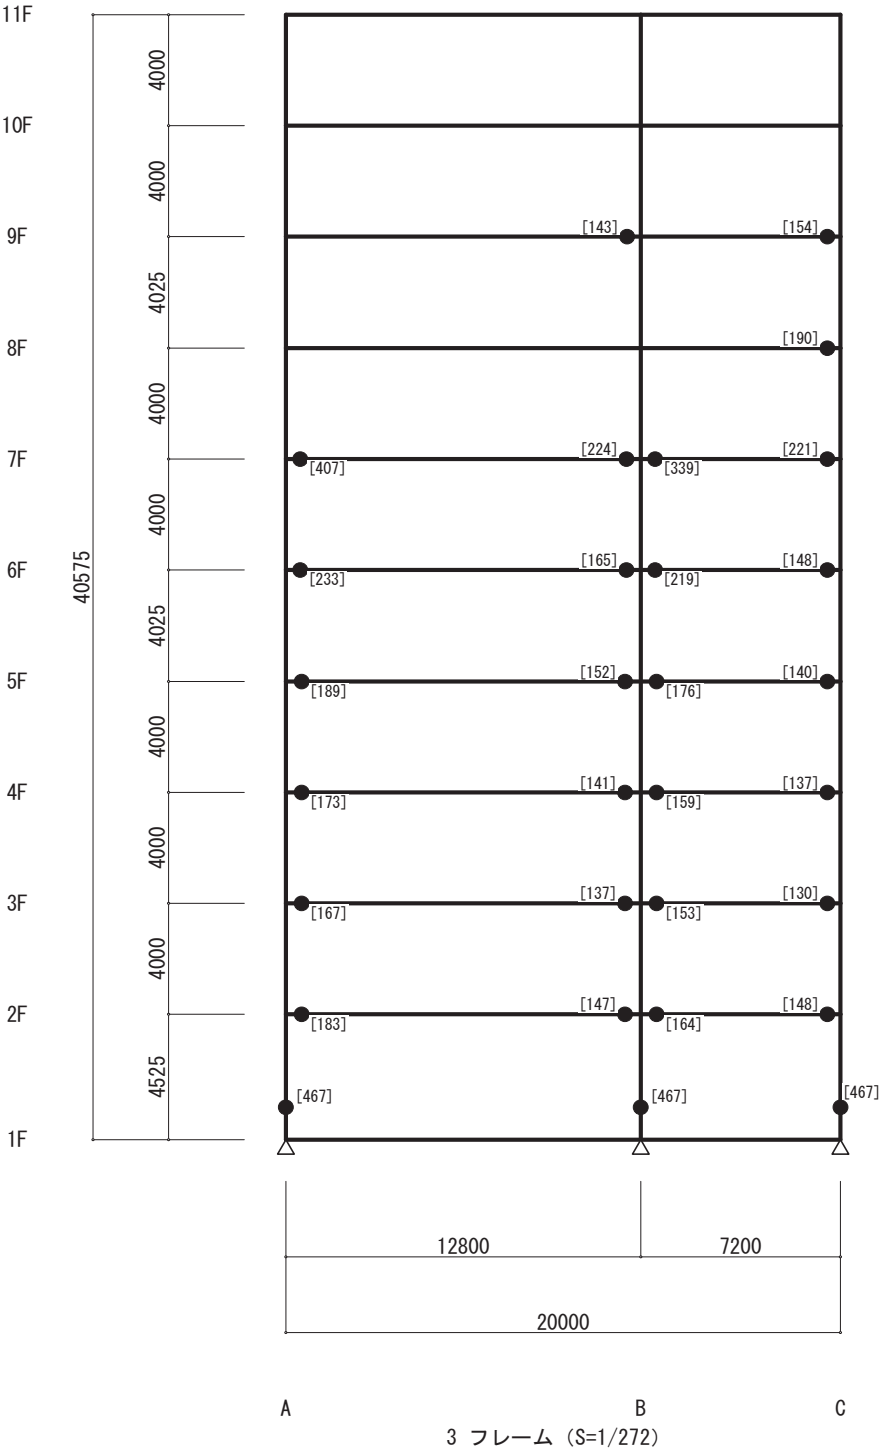


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

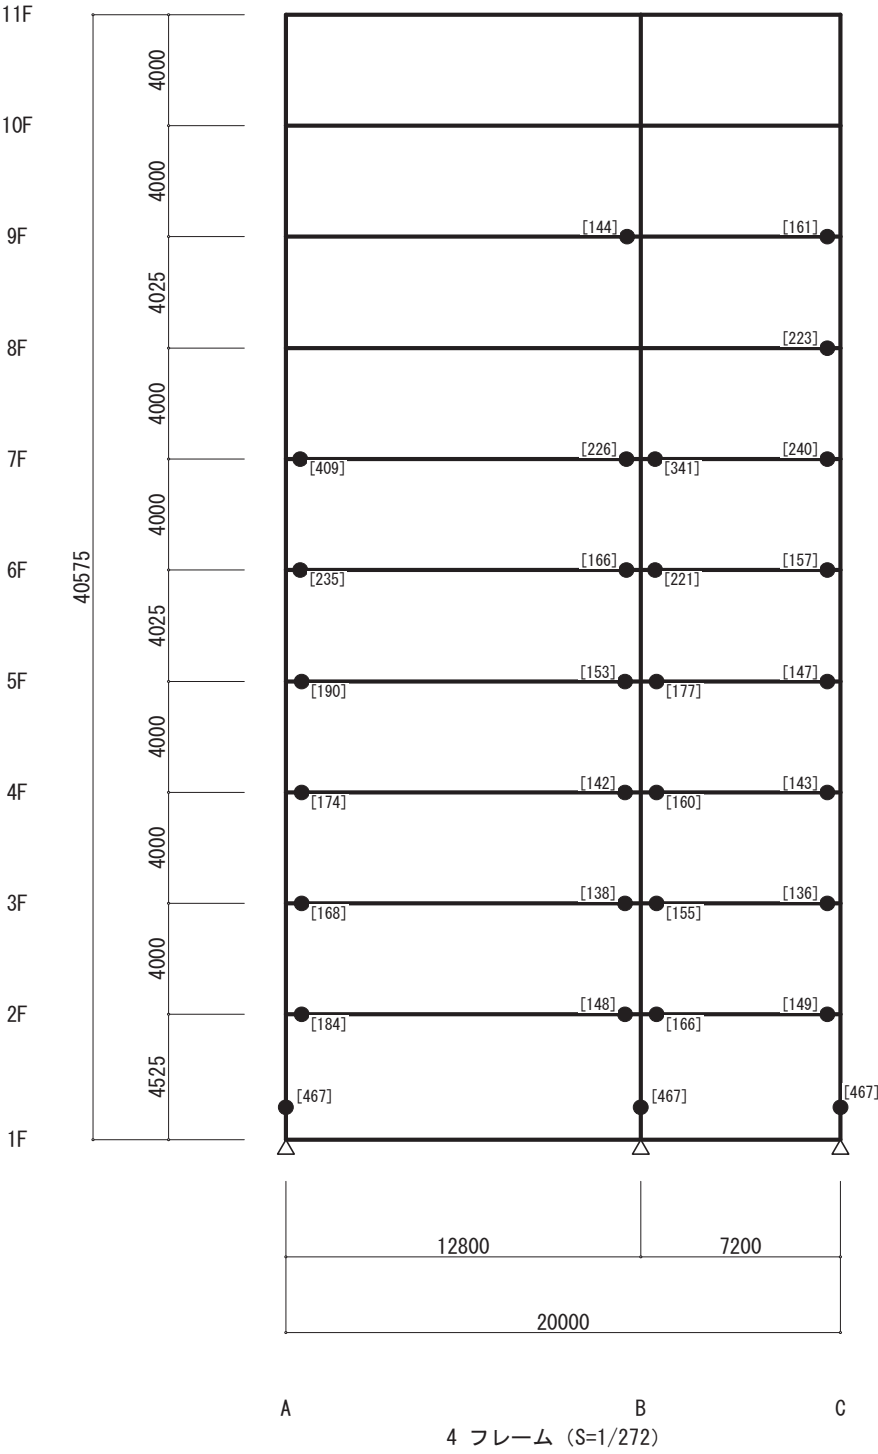


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

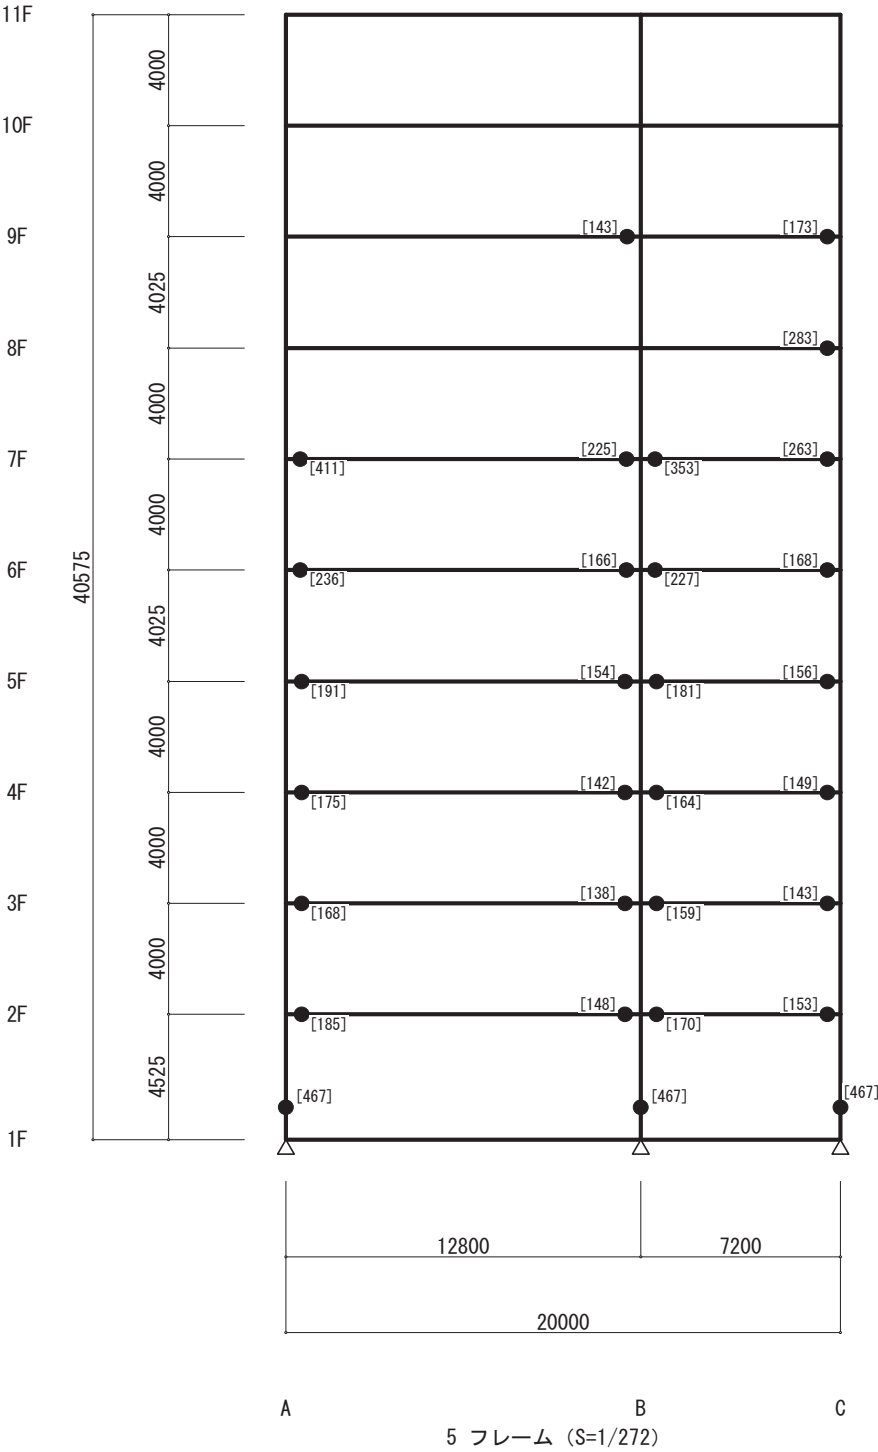


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

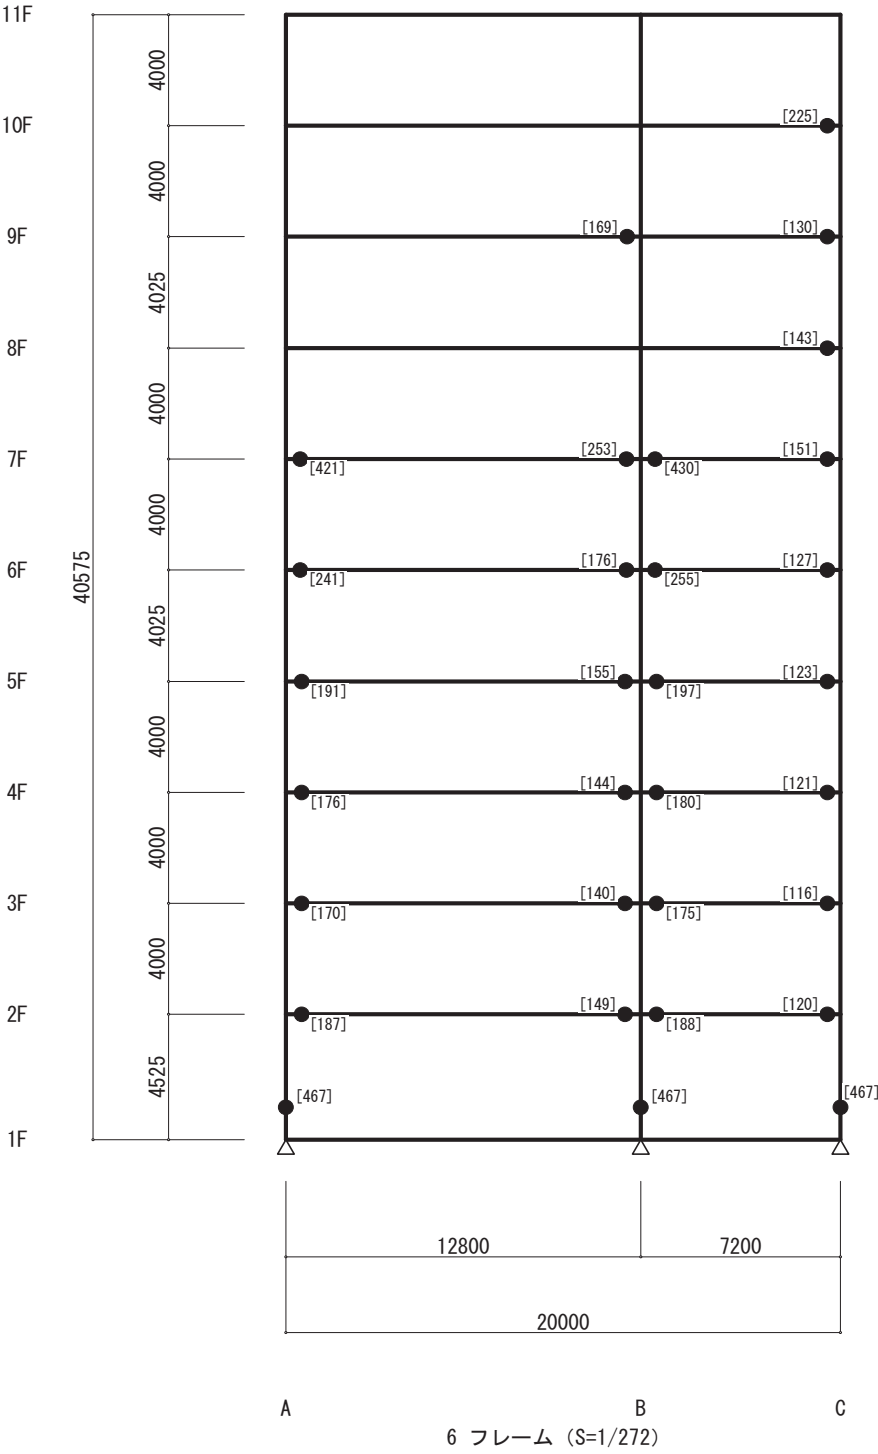


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

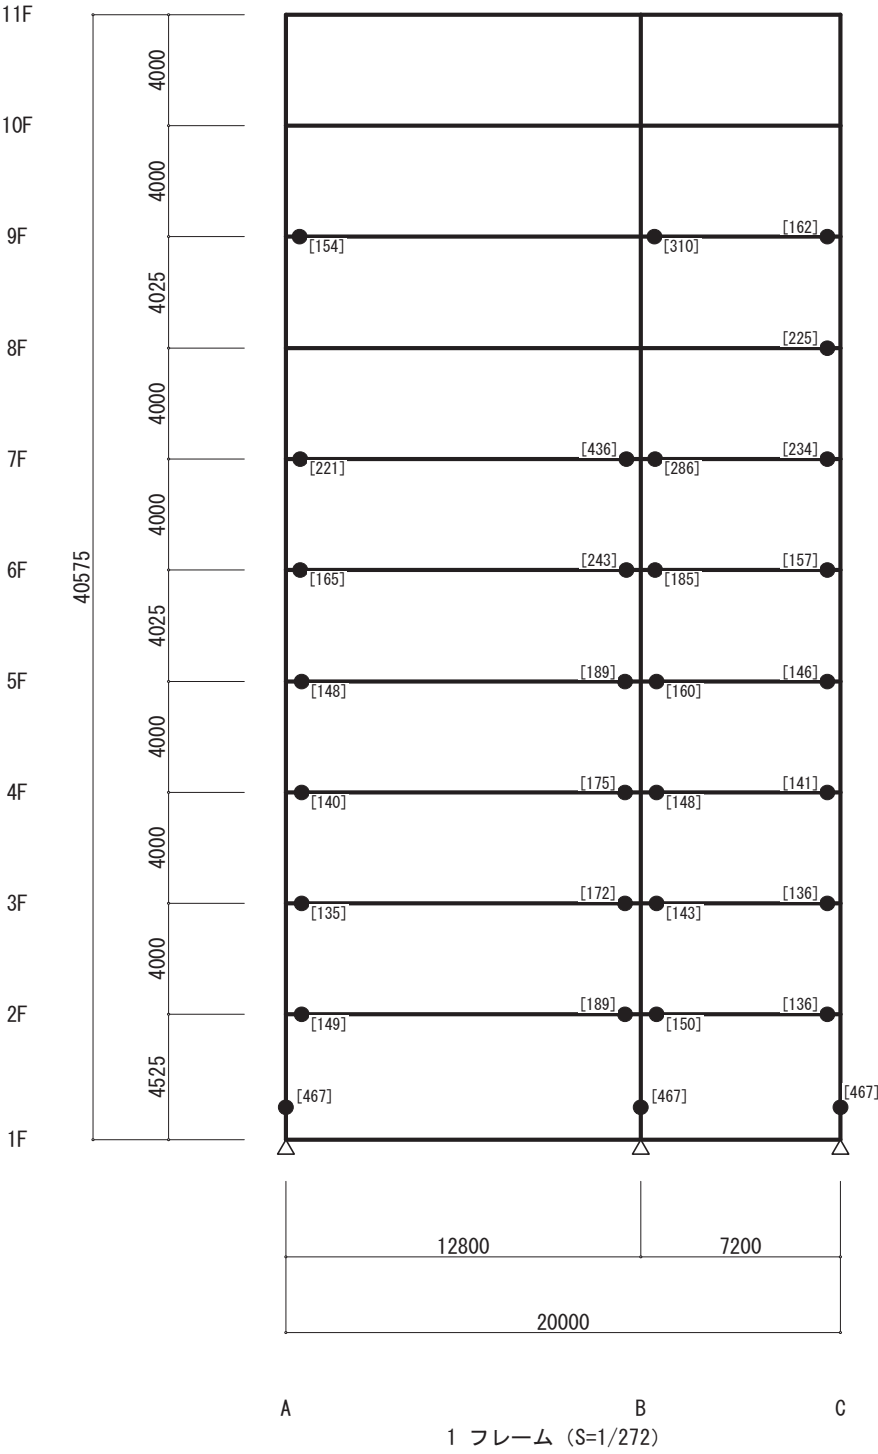


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

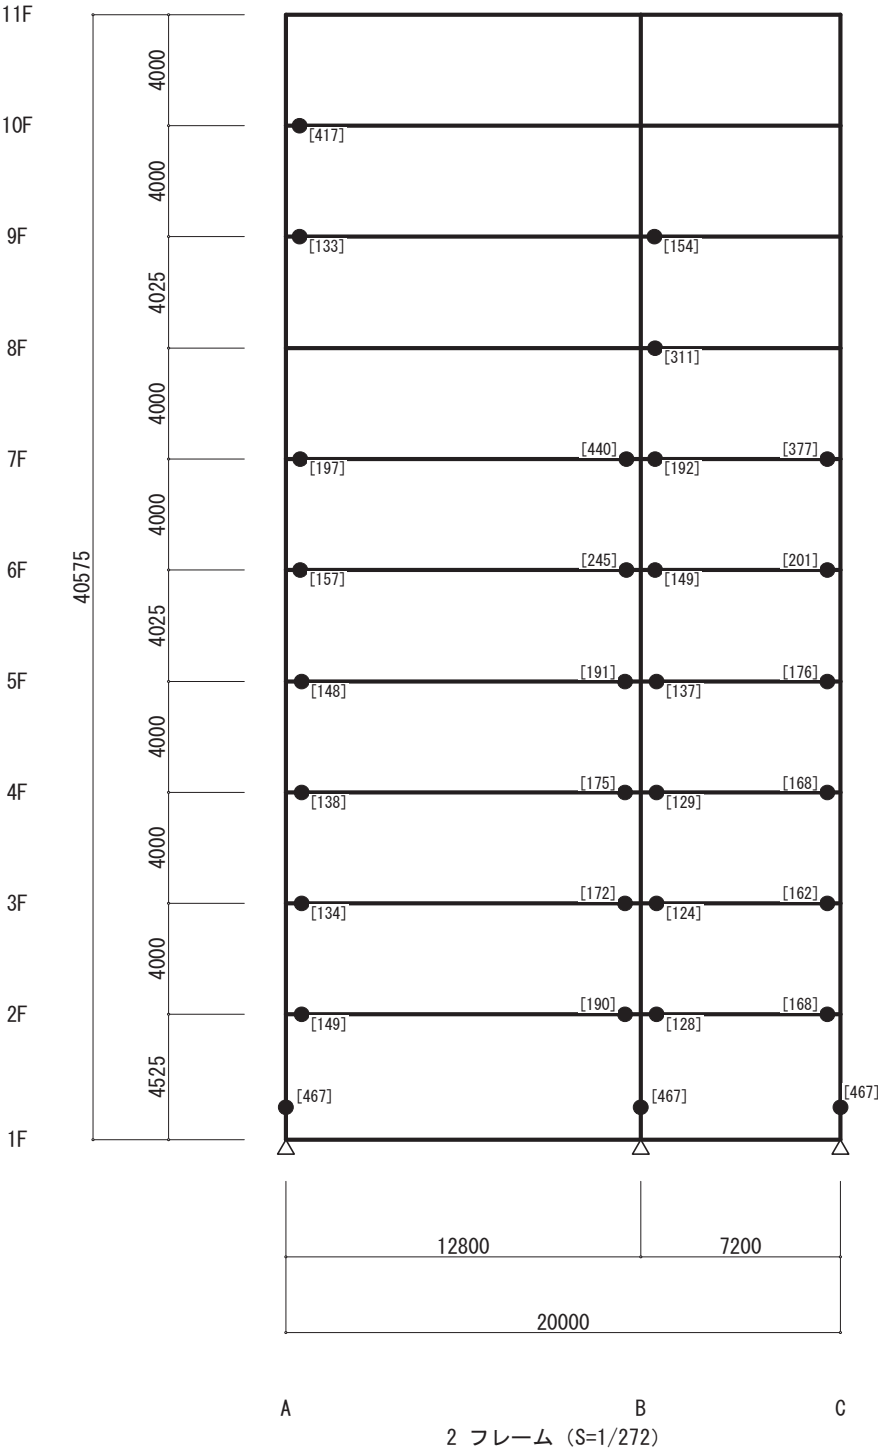


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

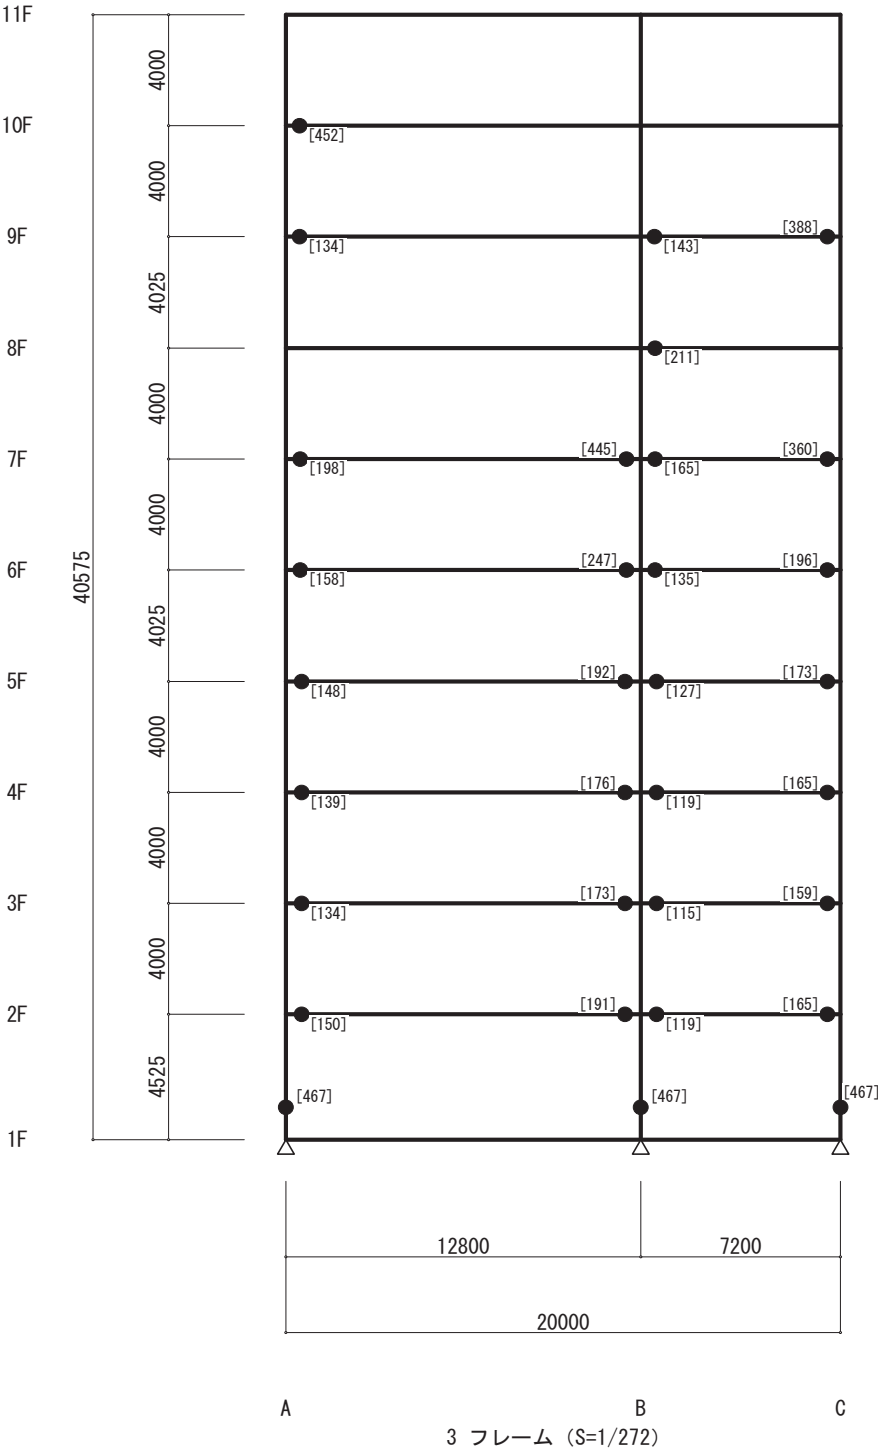


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

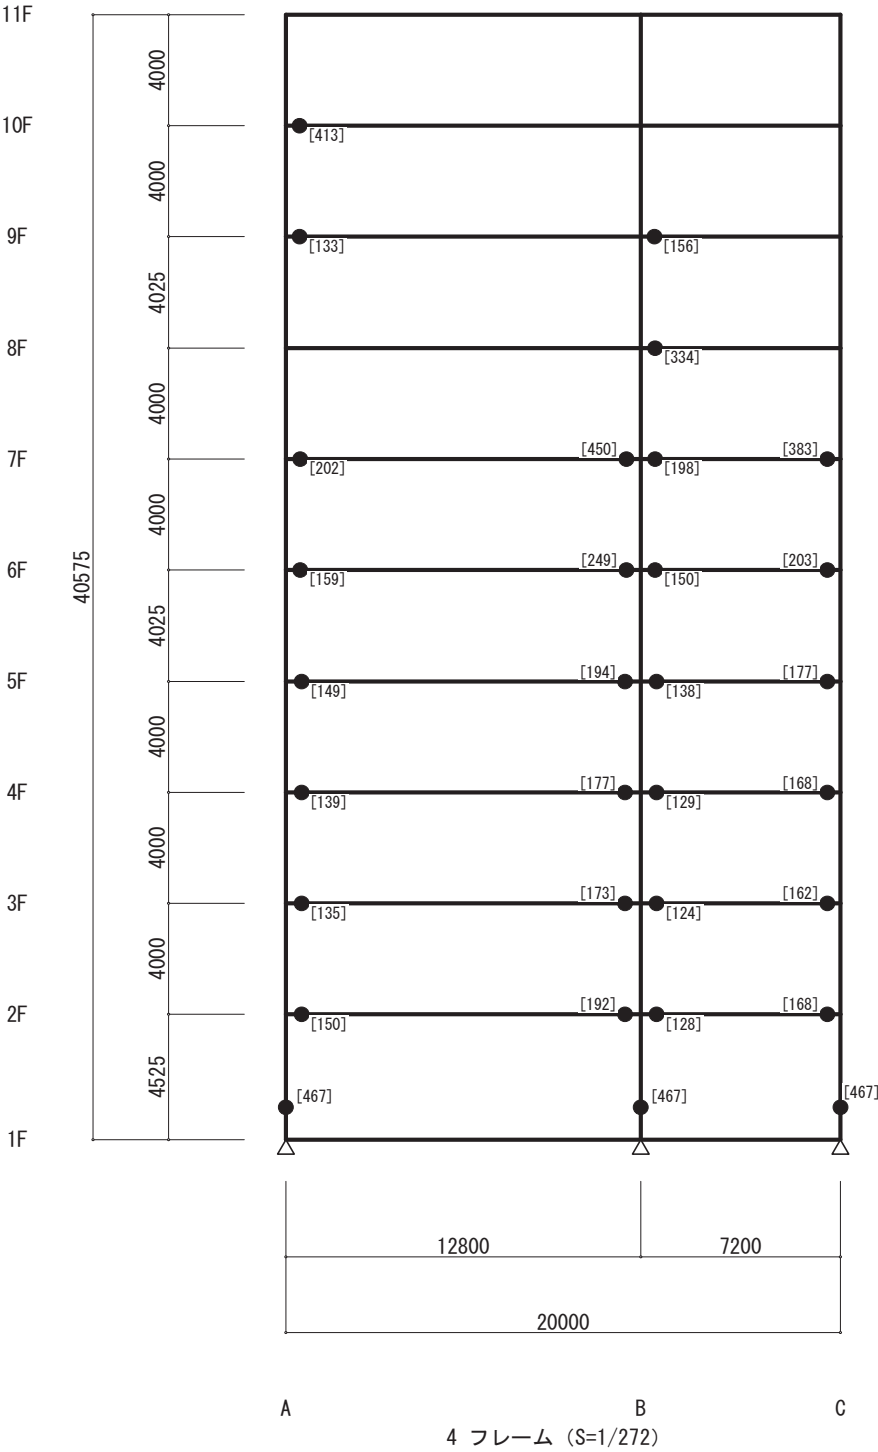

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

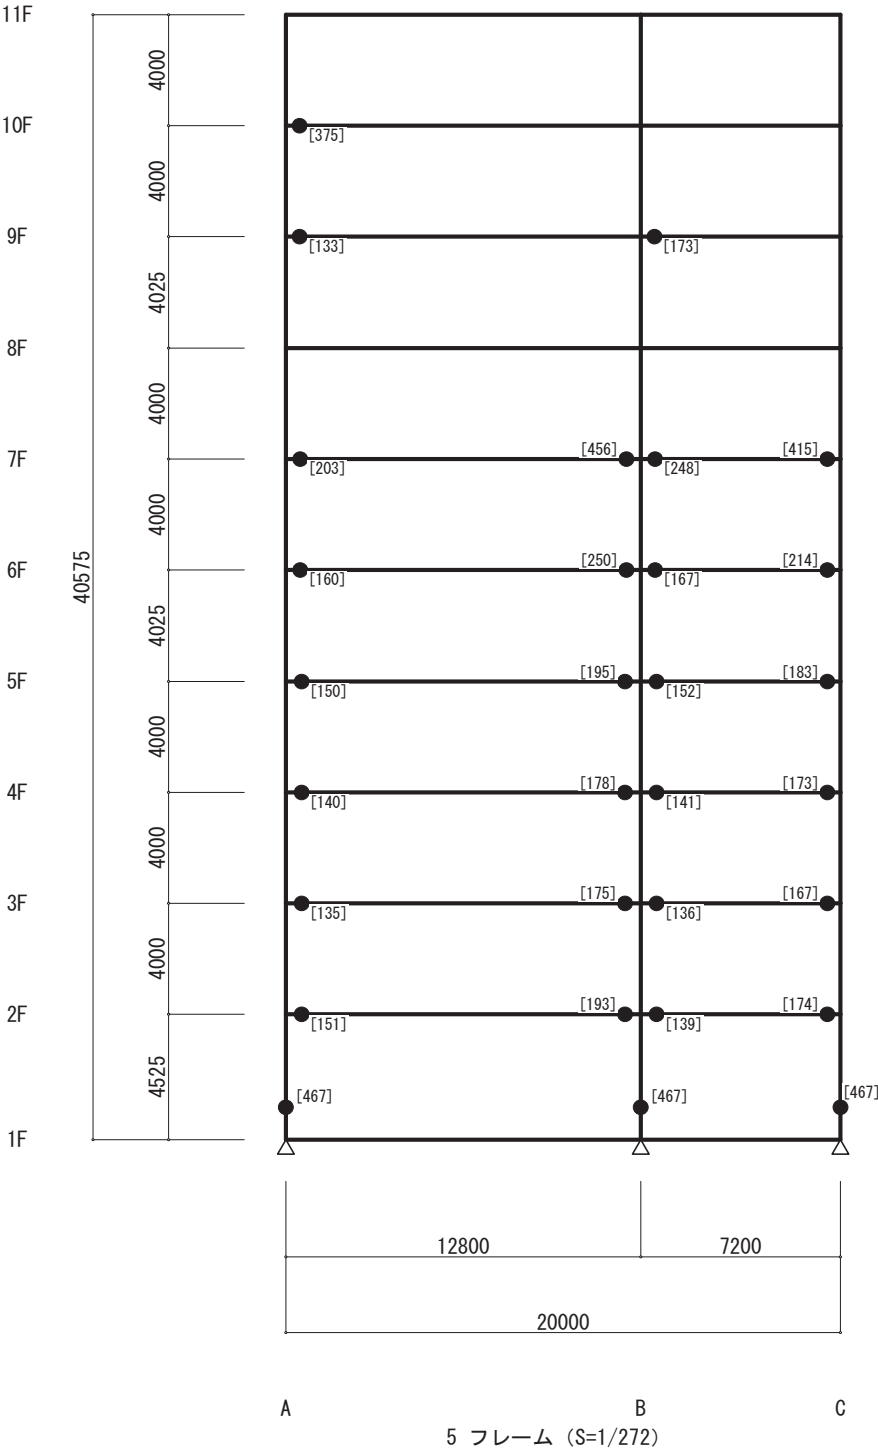


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

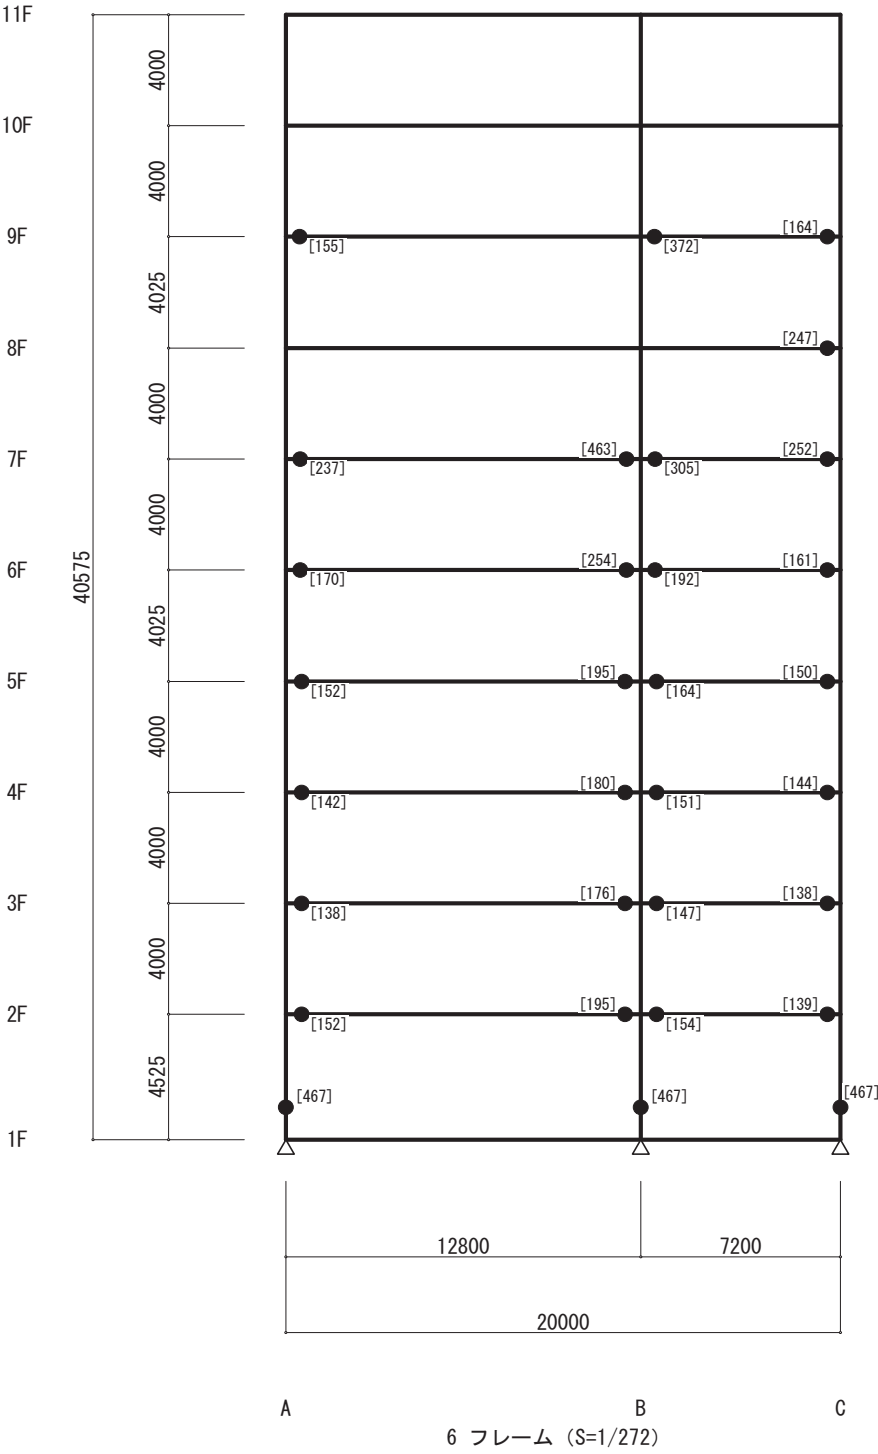


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

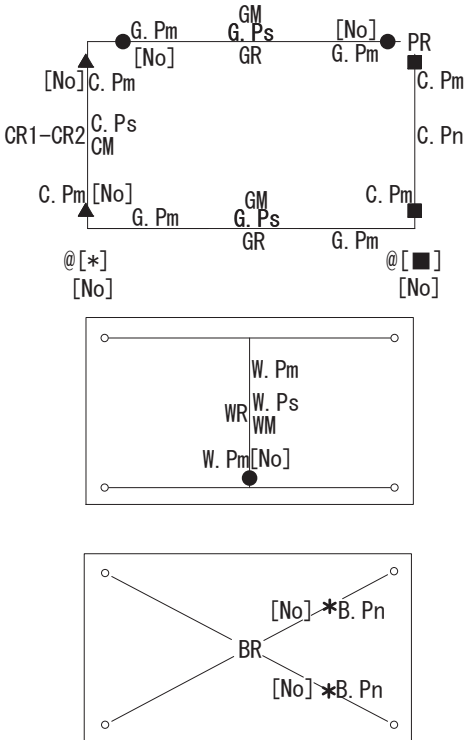


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

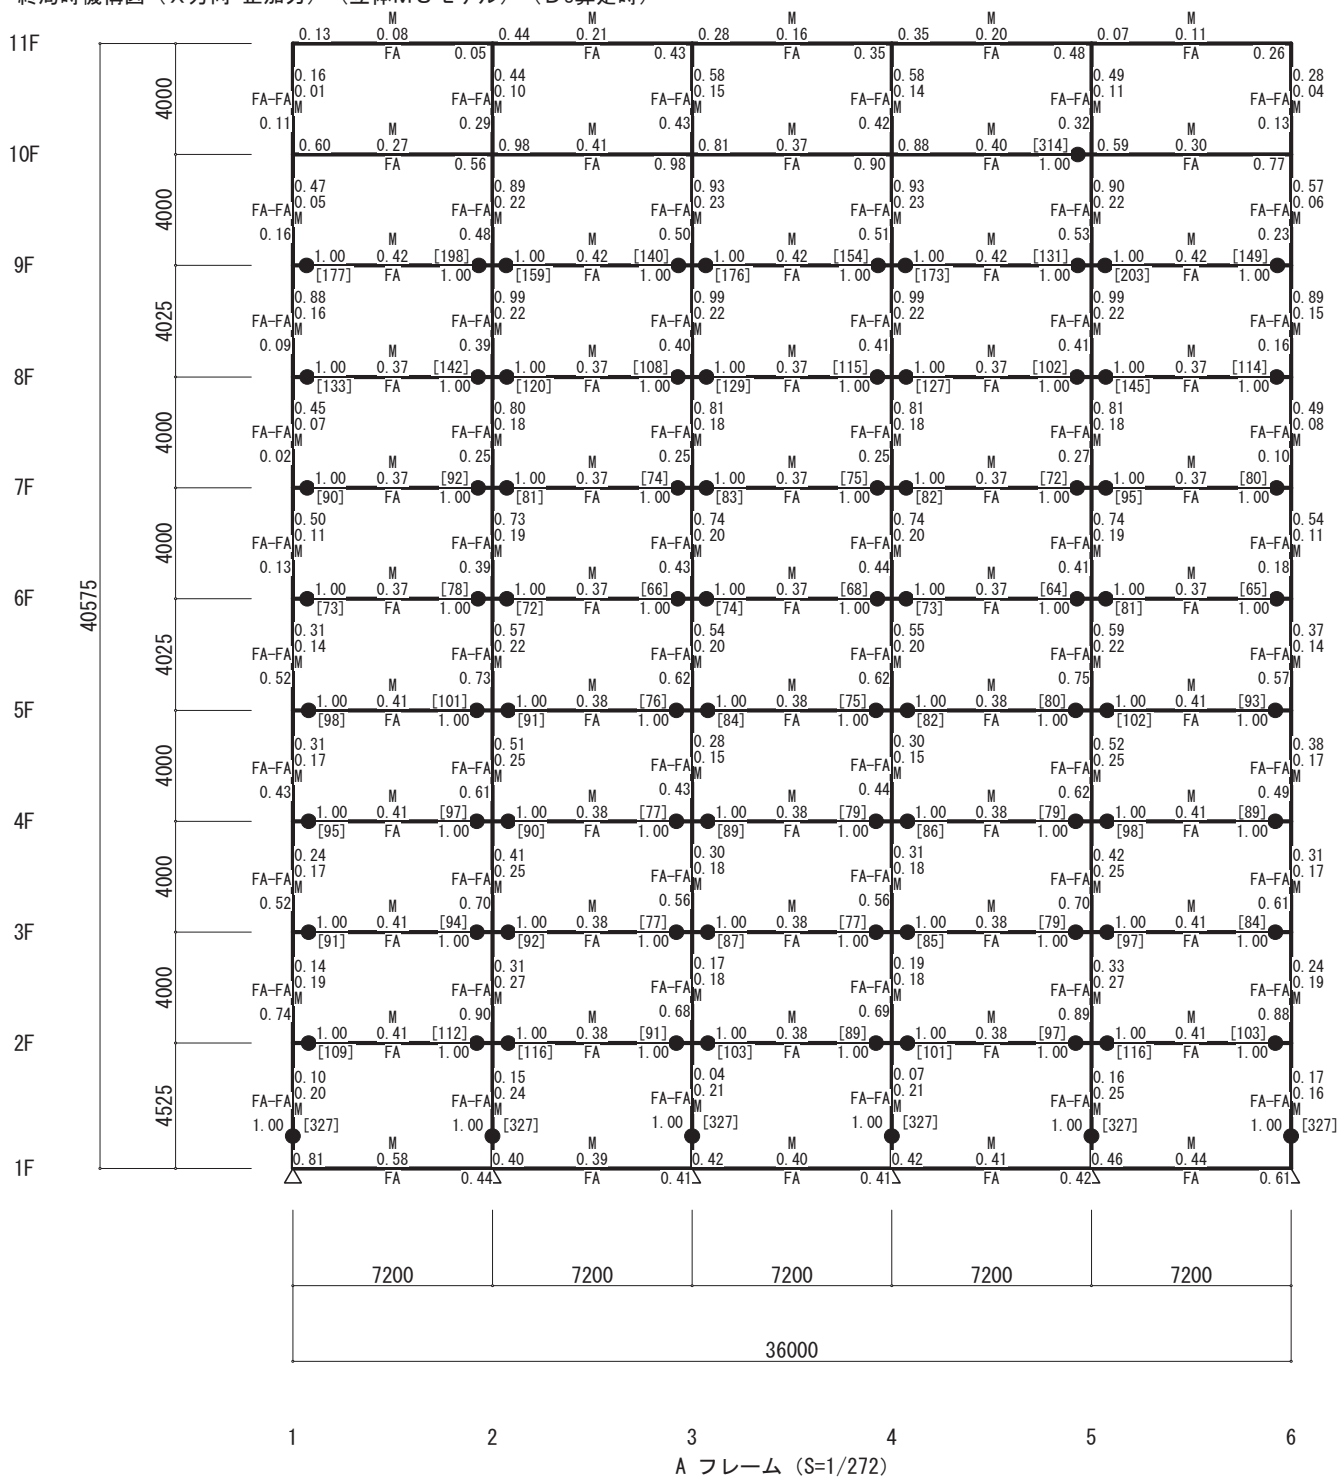


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

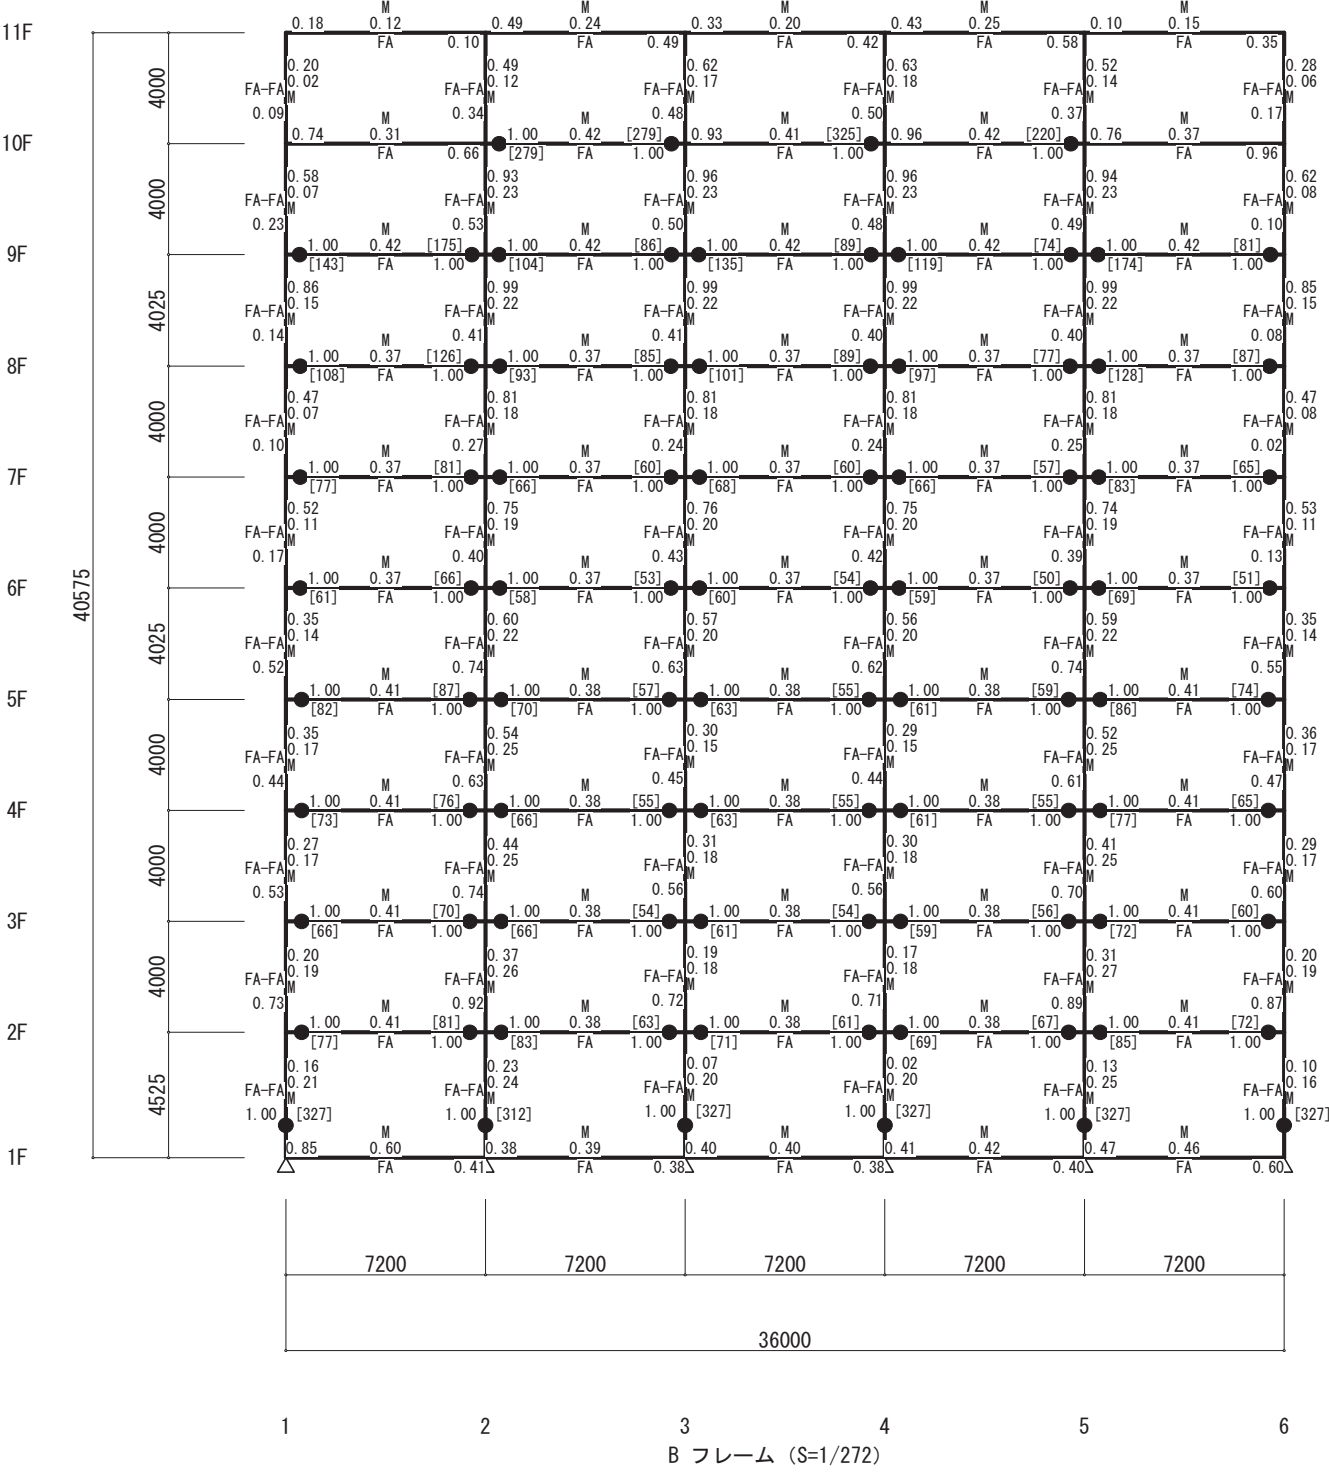


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

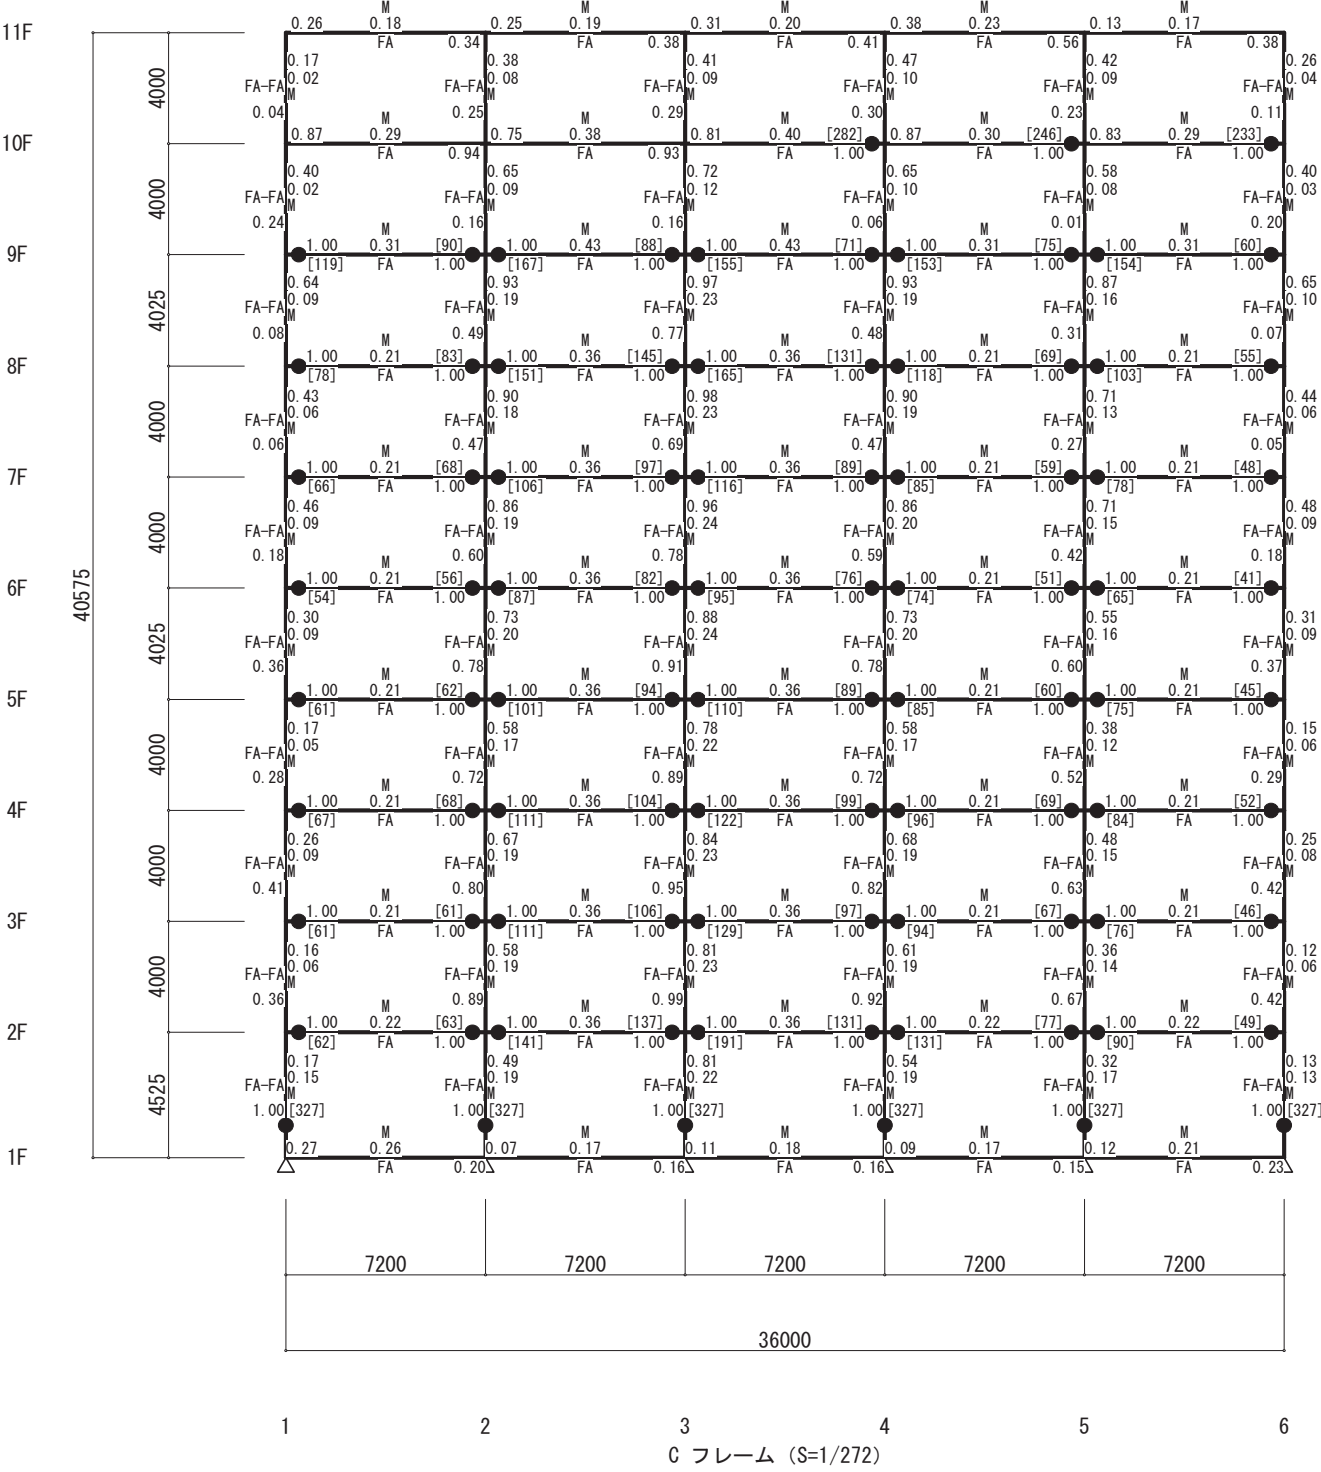


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

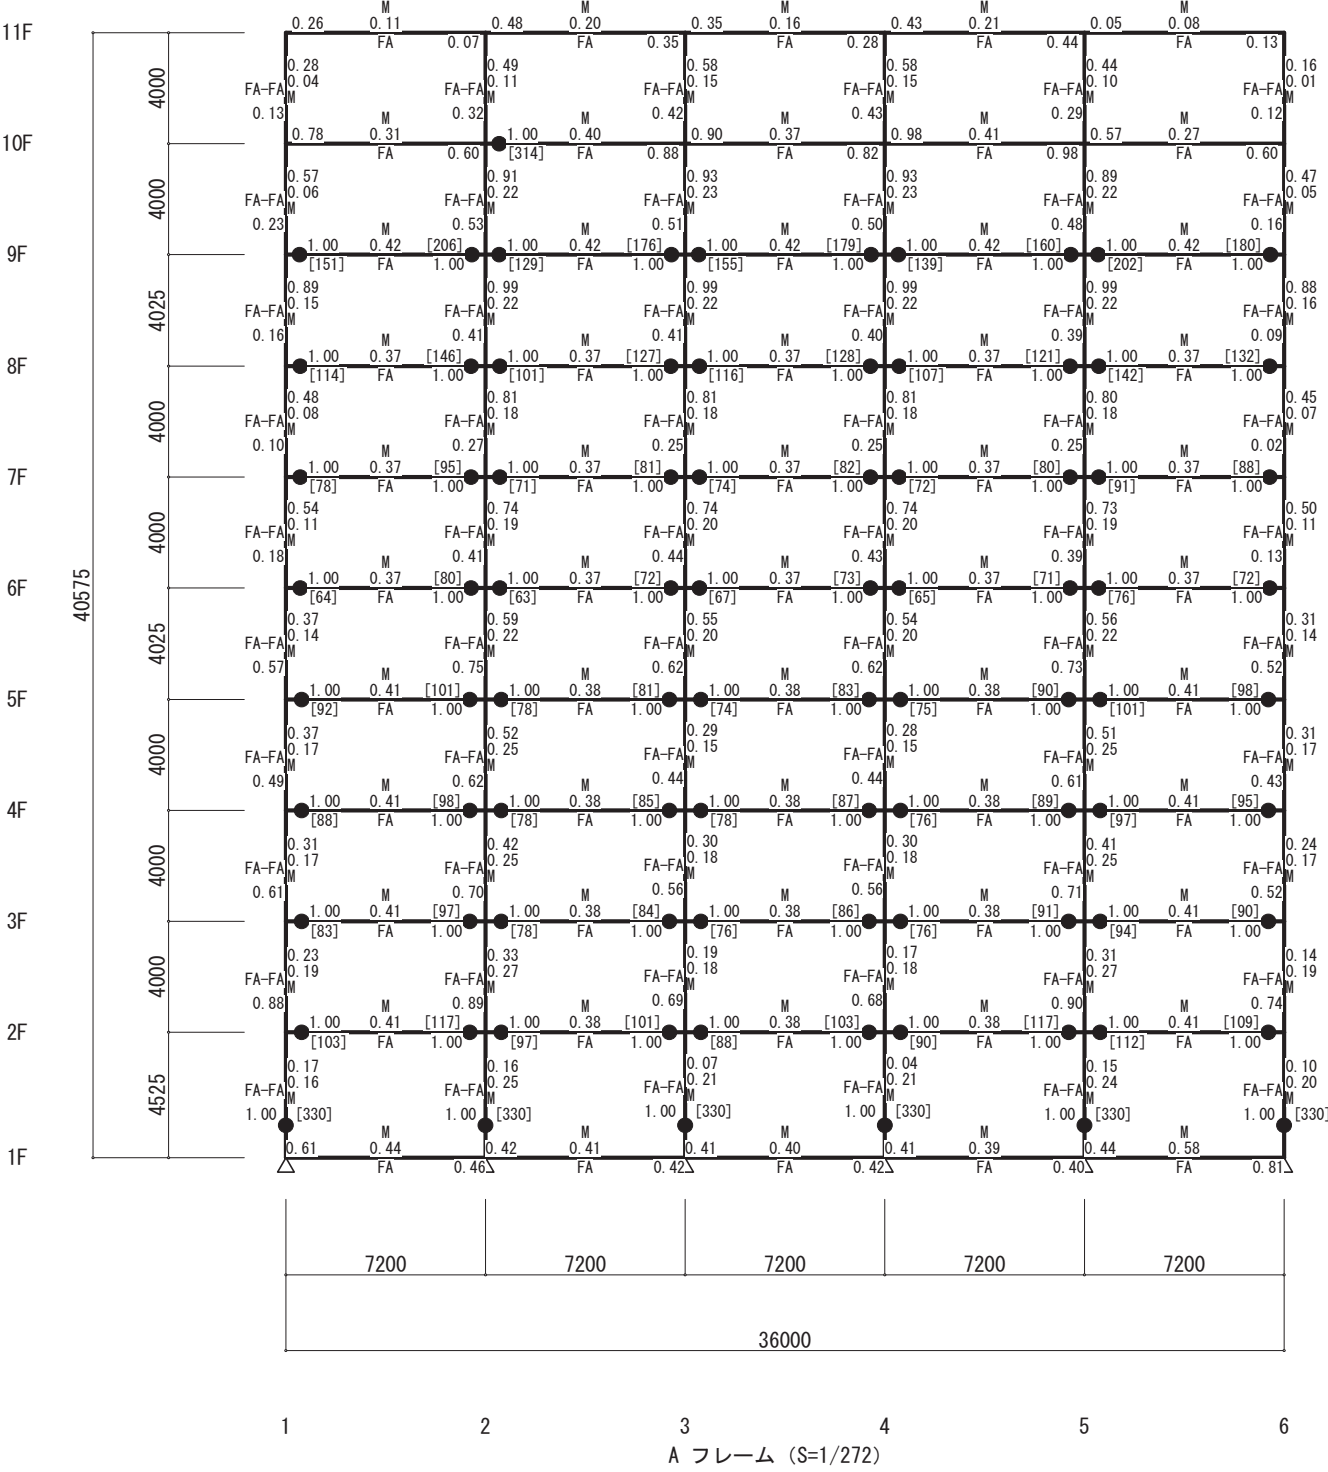


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

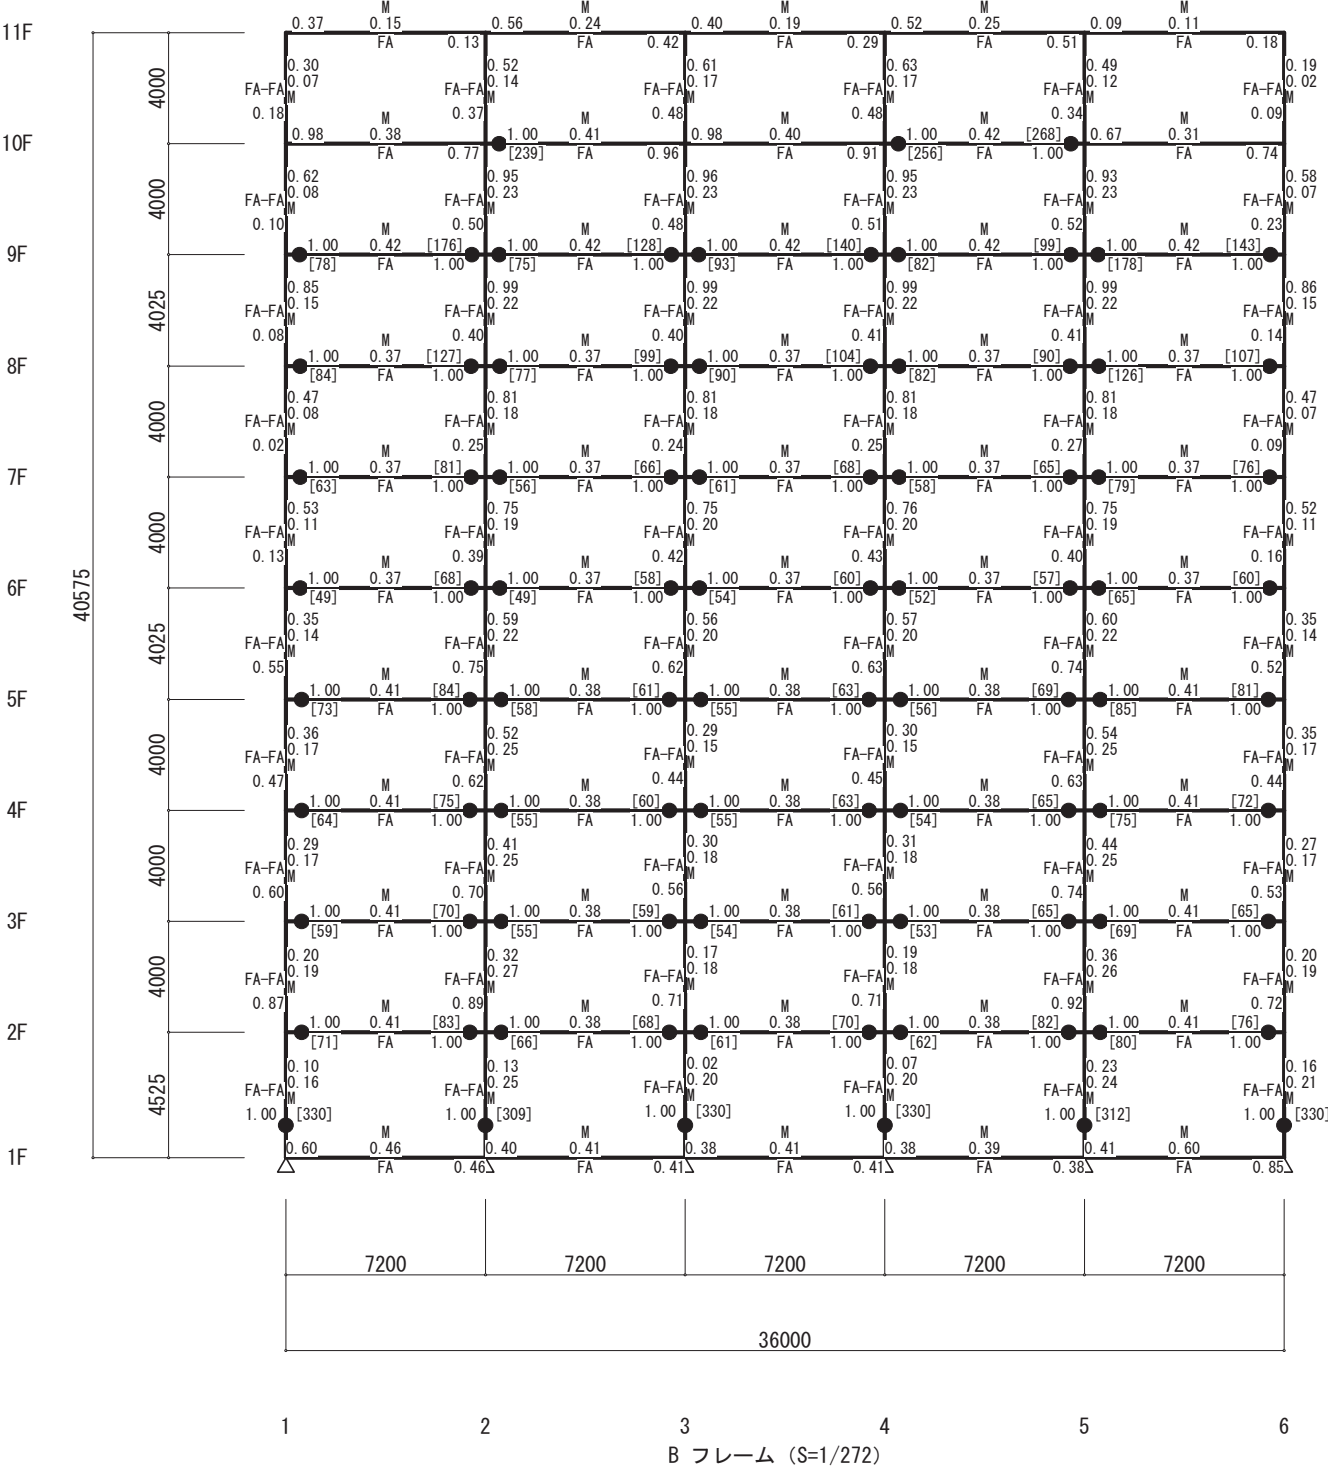


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

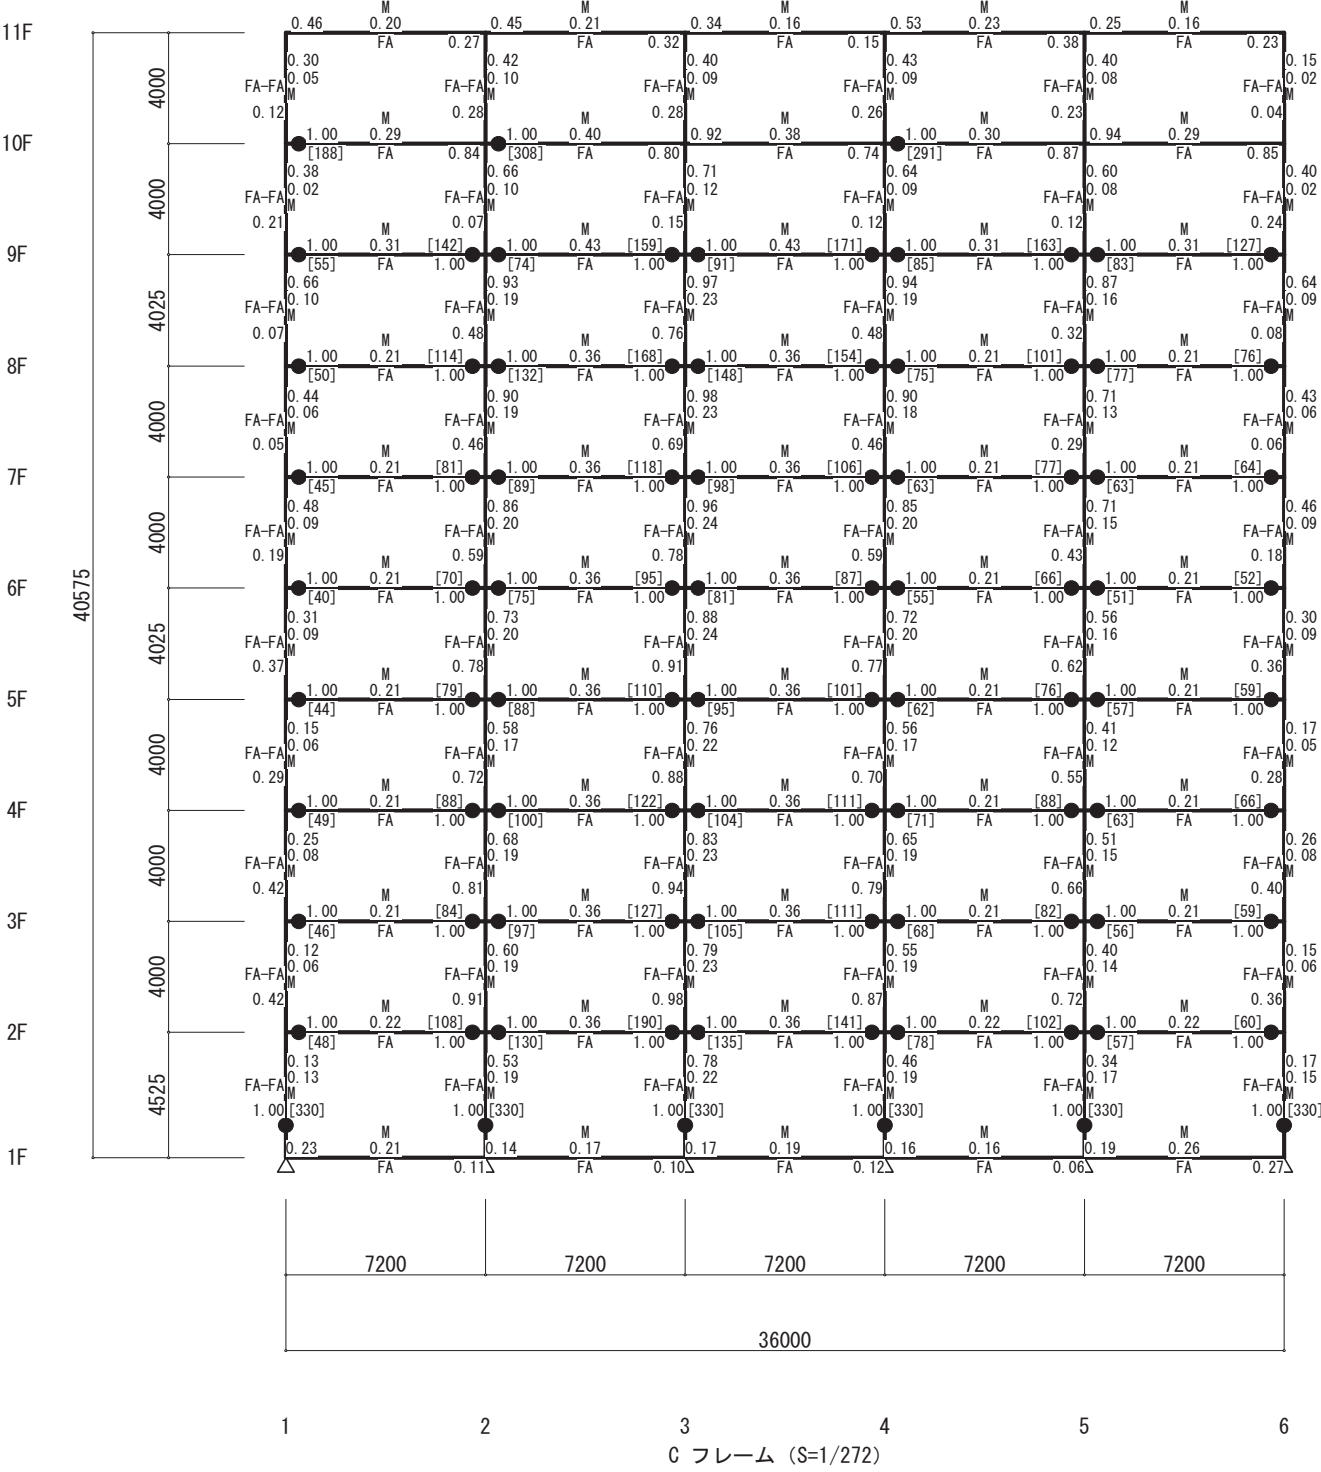


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

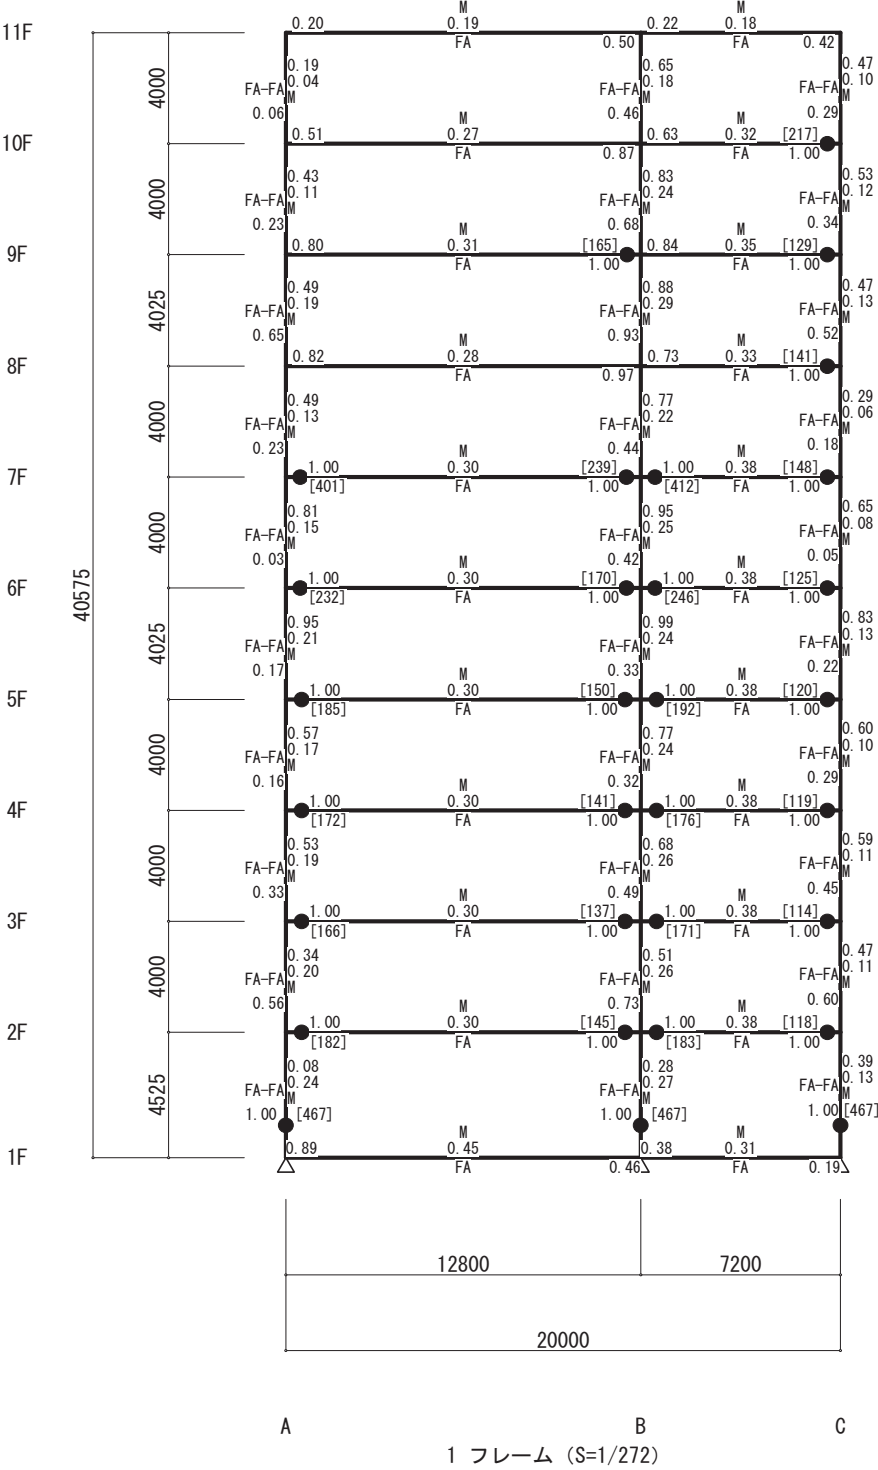


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

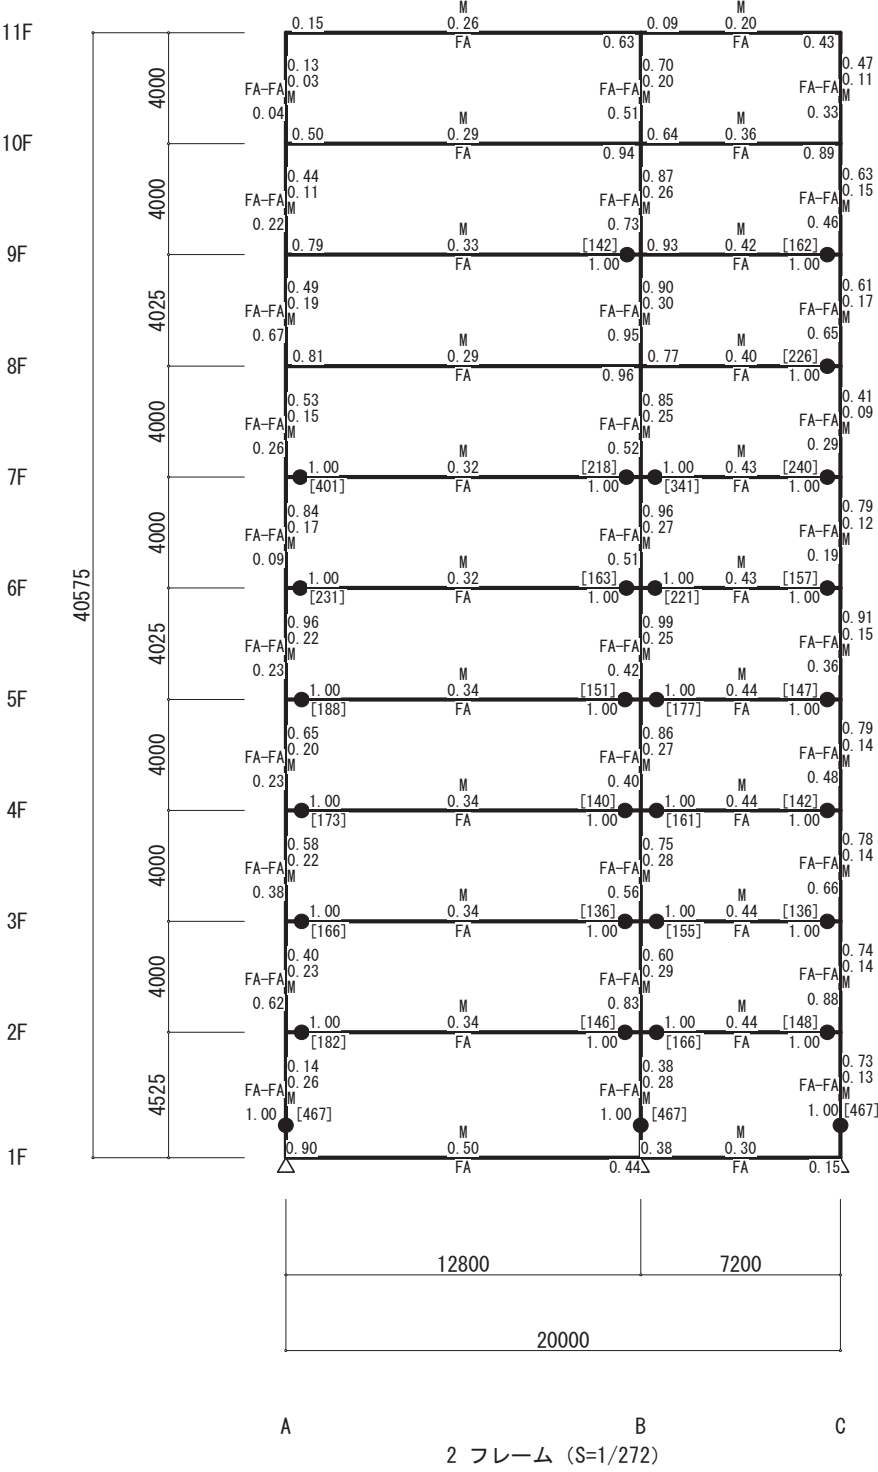


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

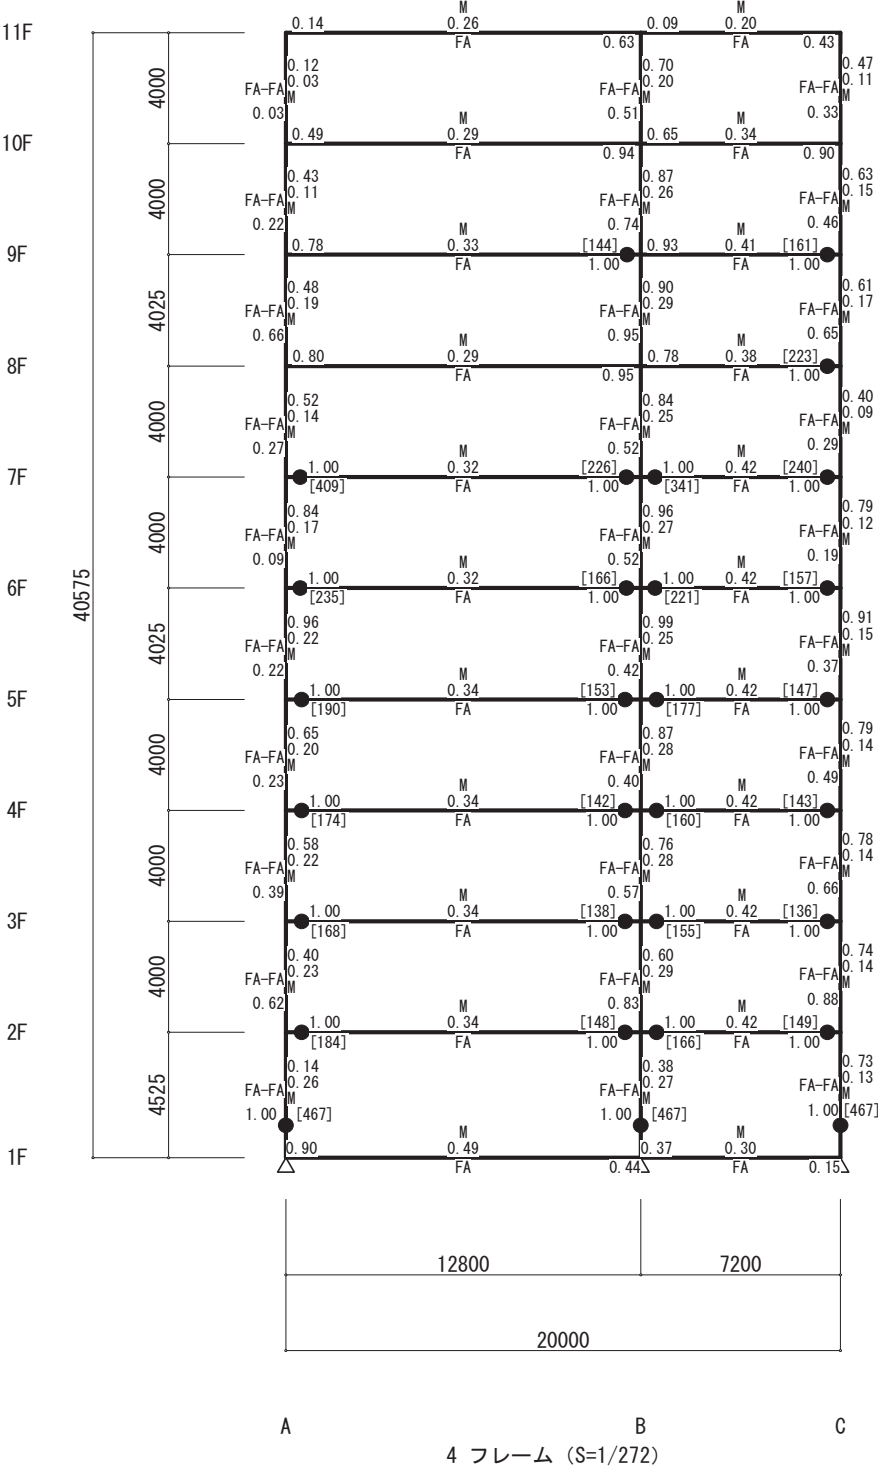


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

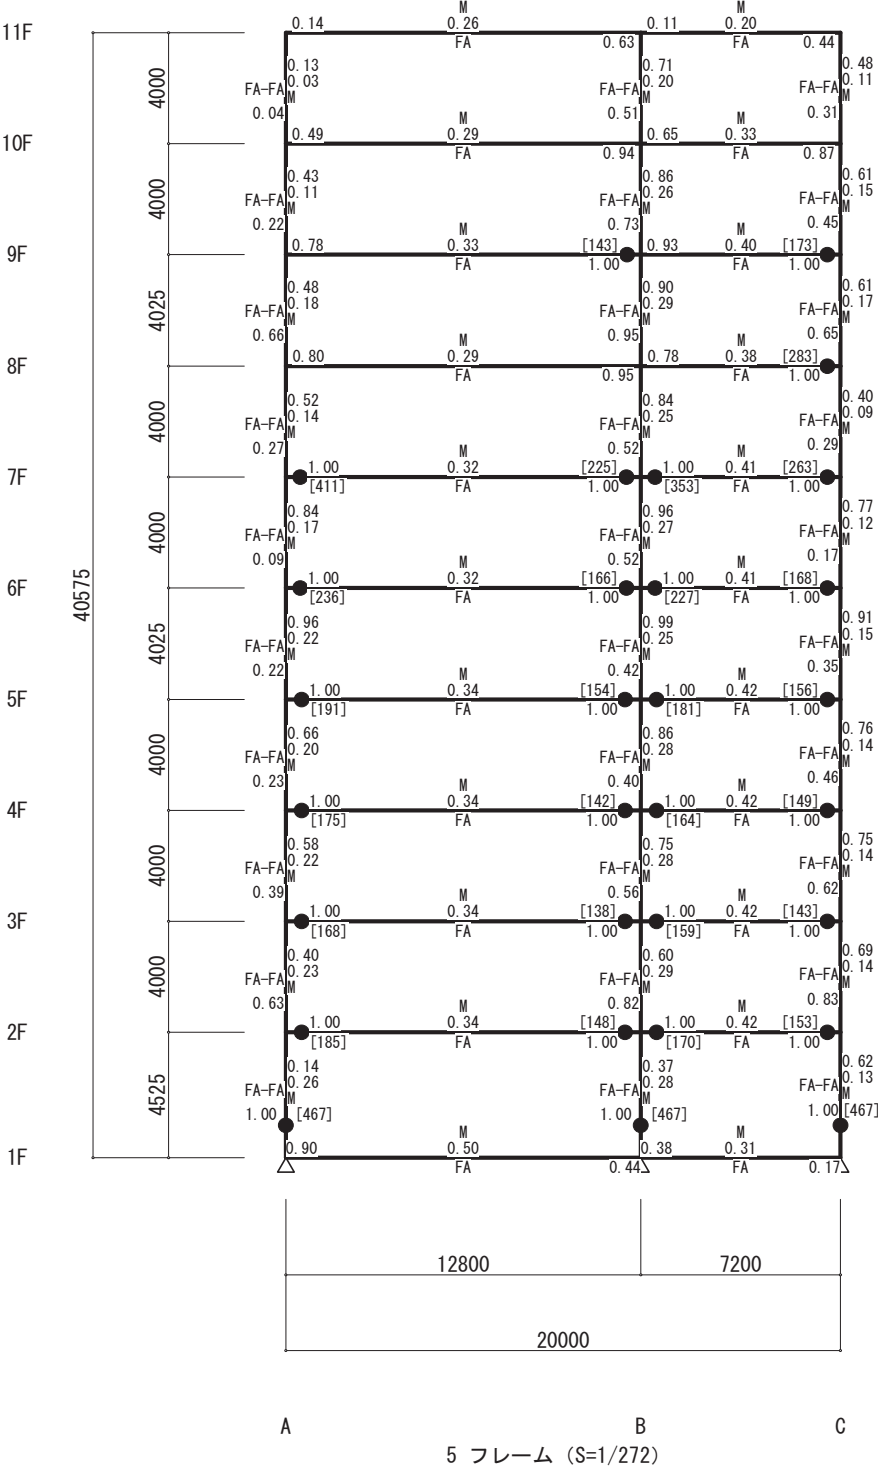


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

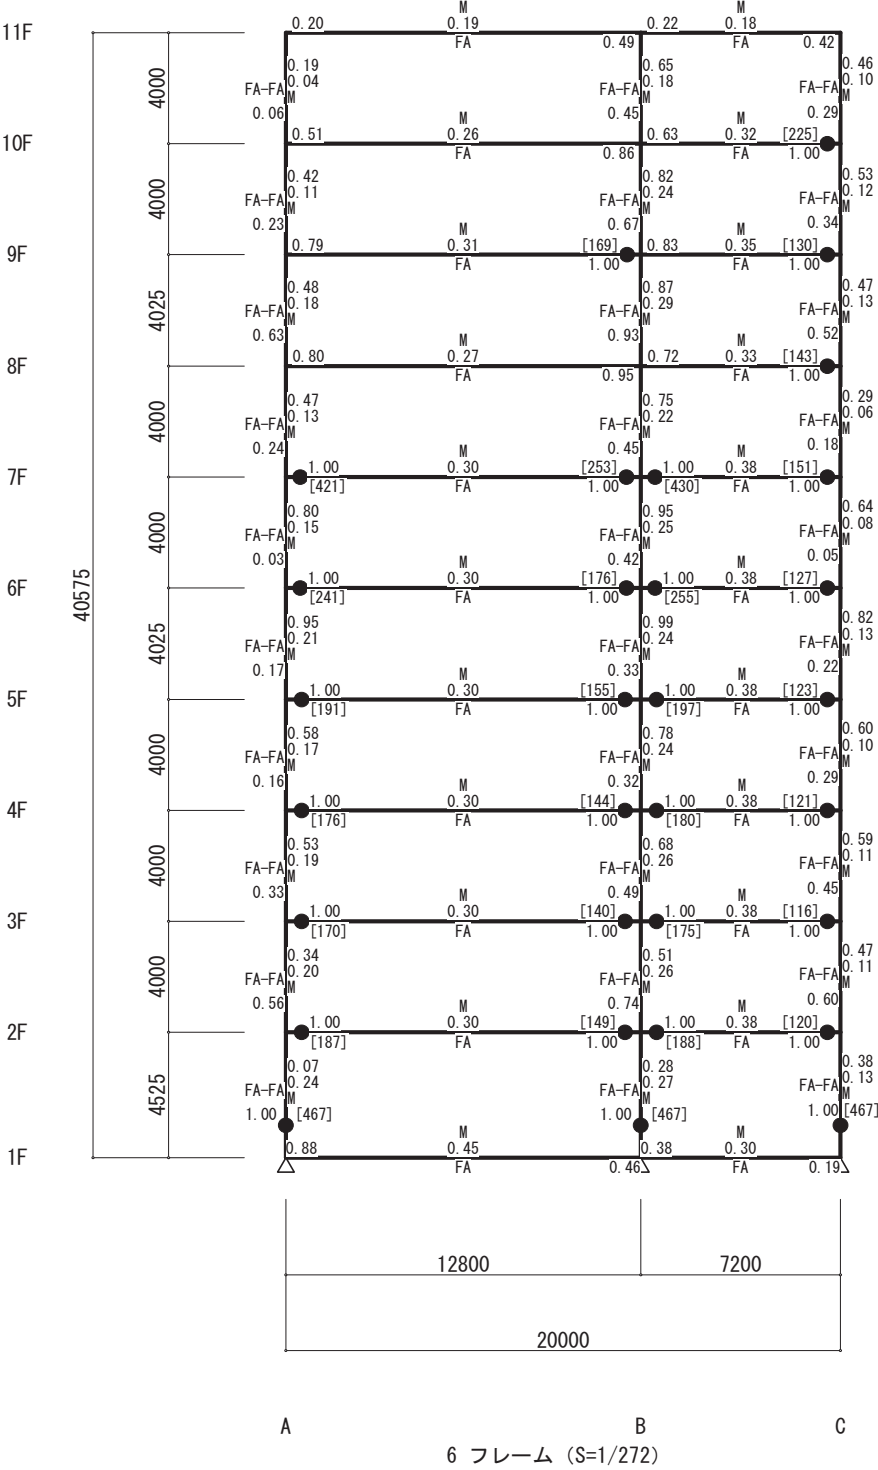


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

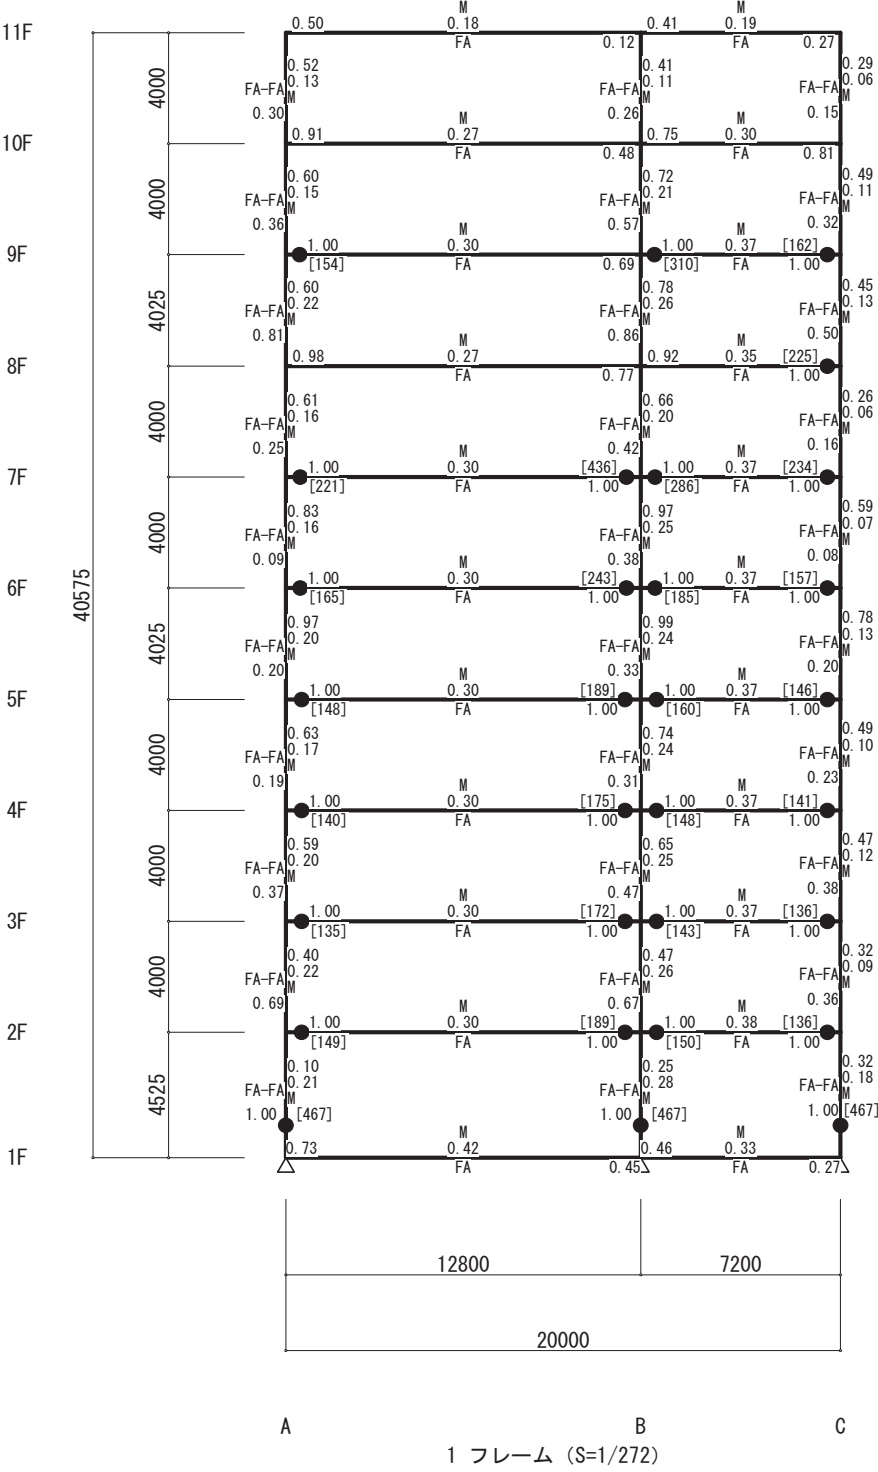


終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

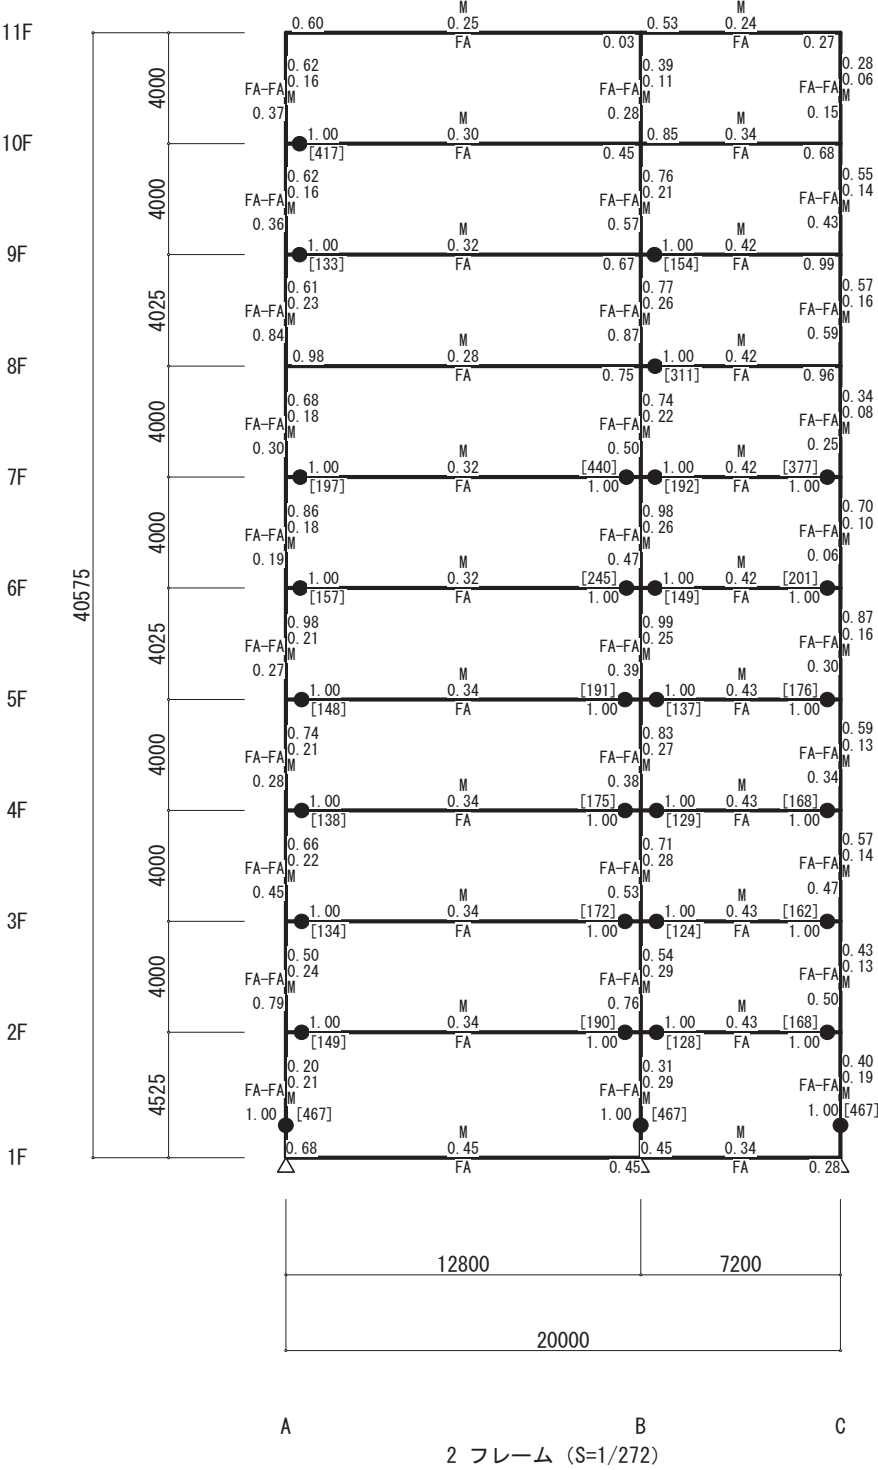


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

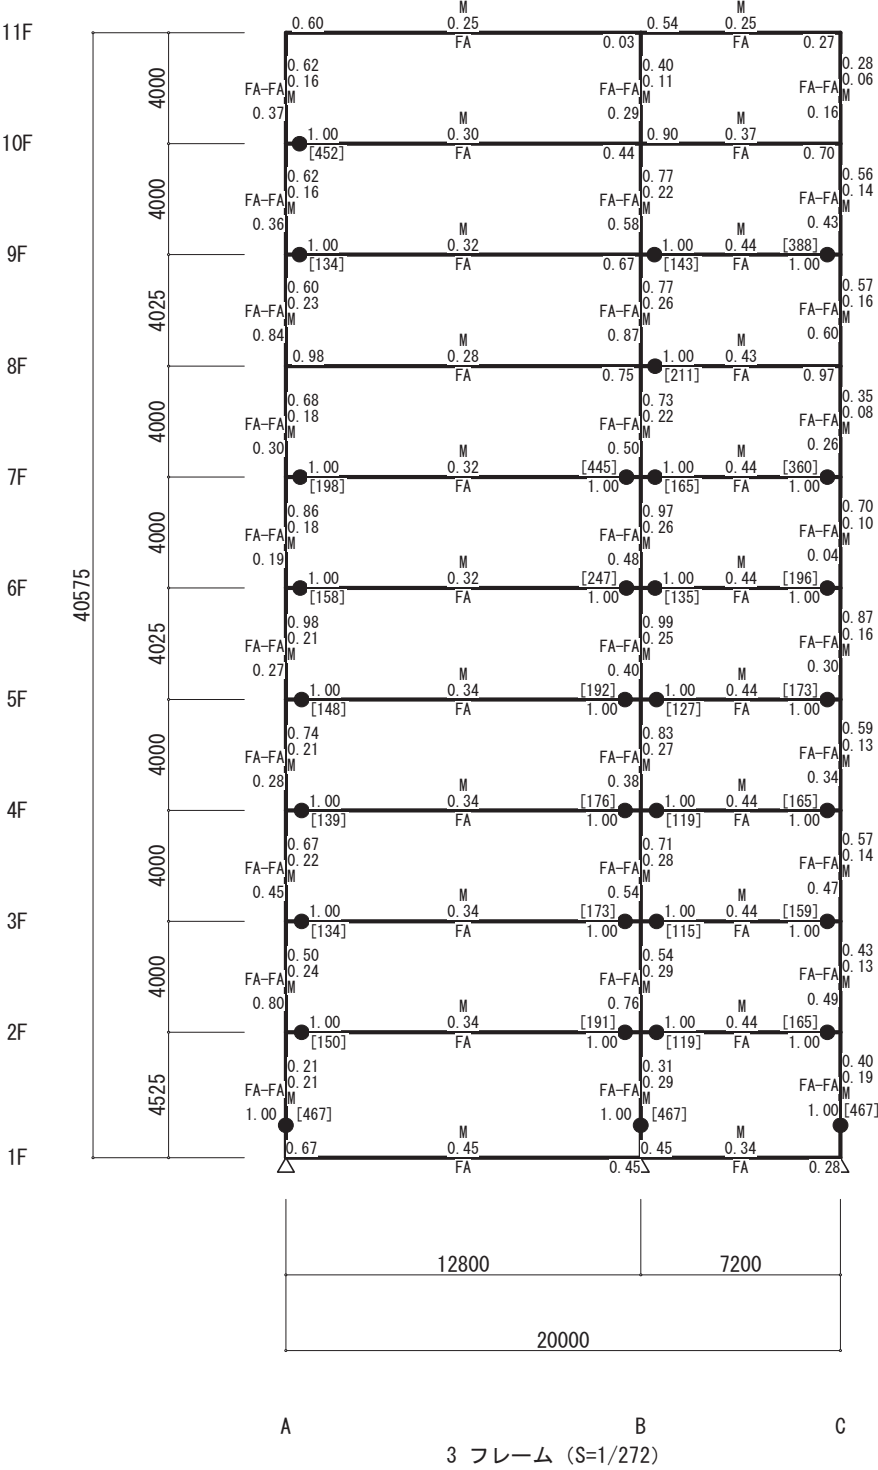


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

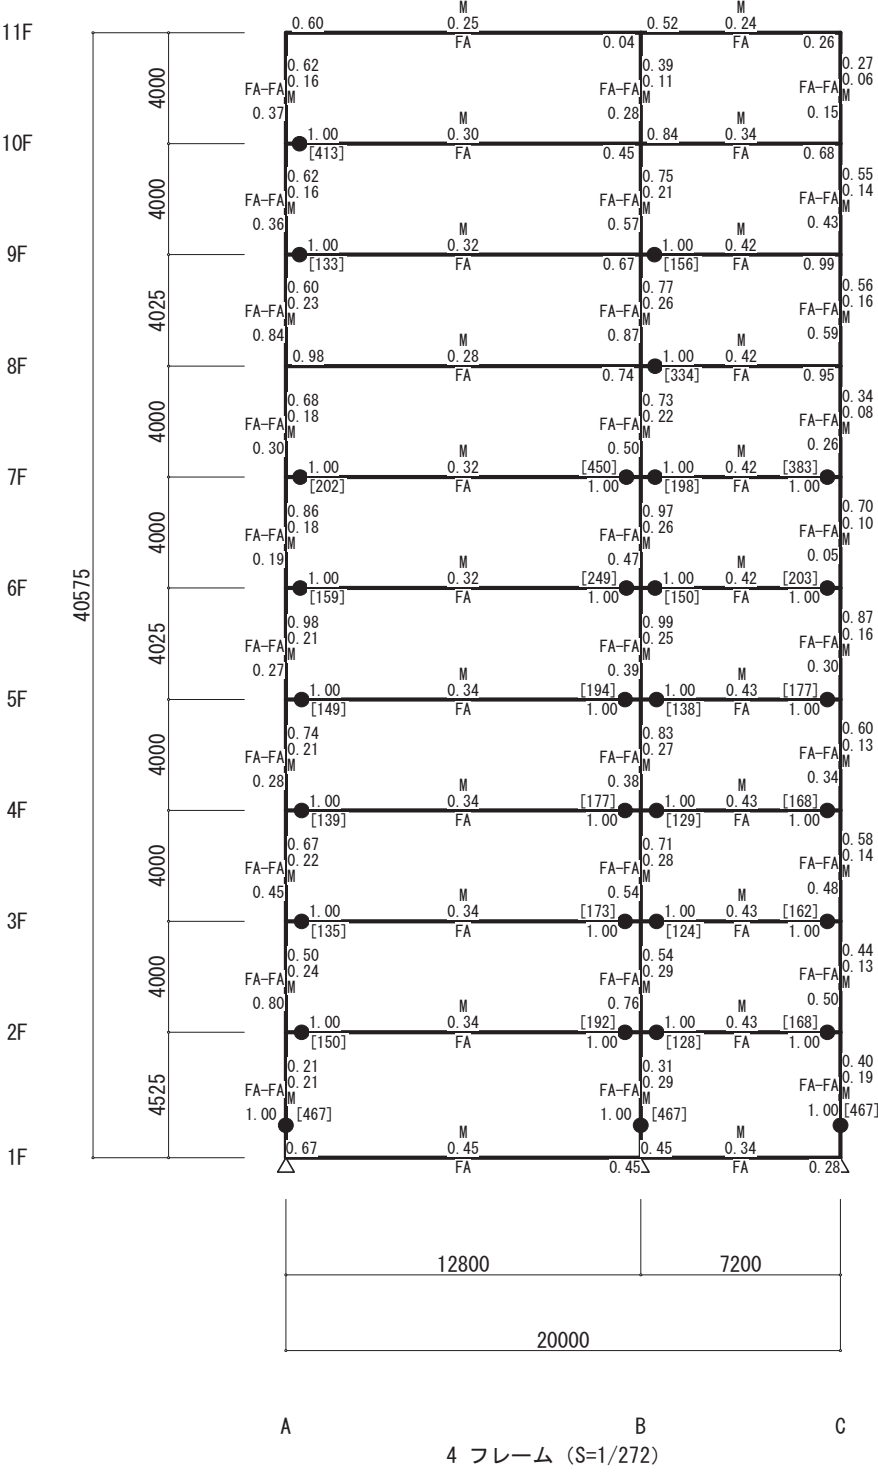

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

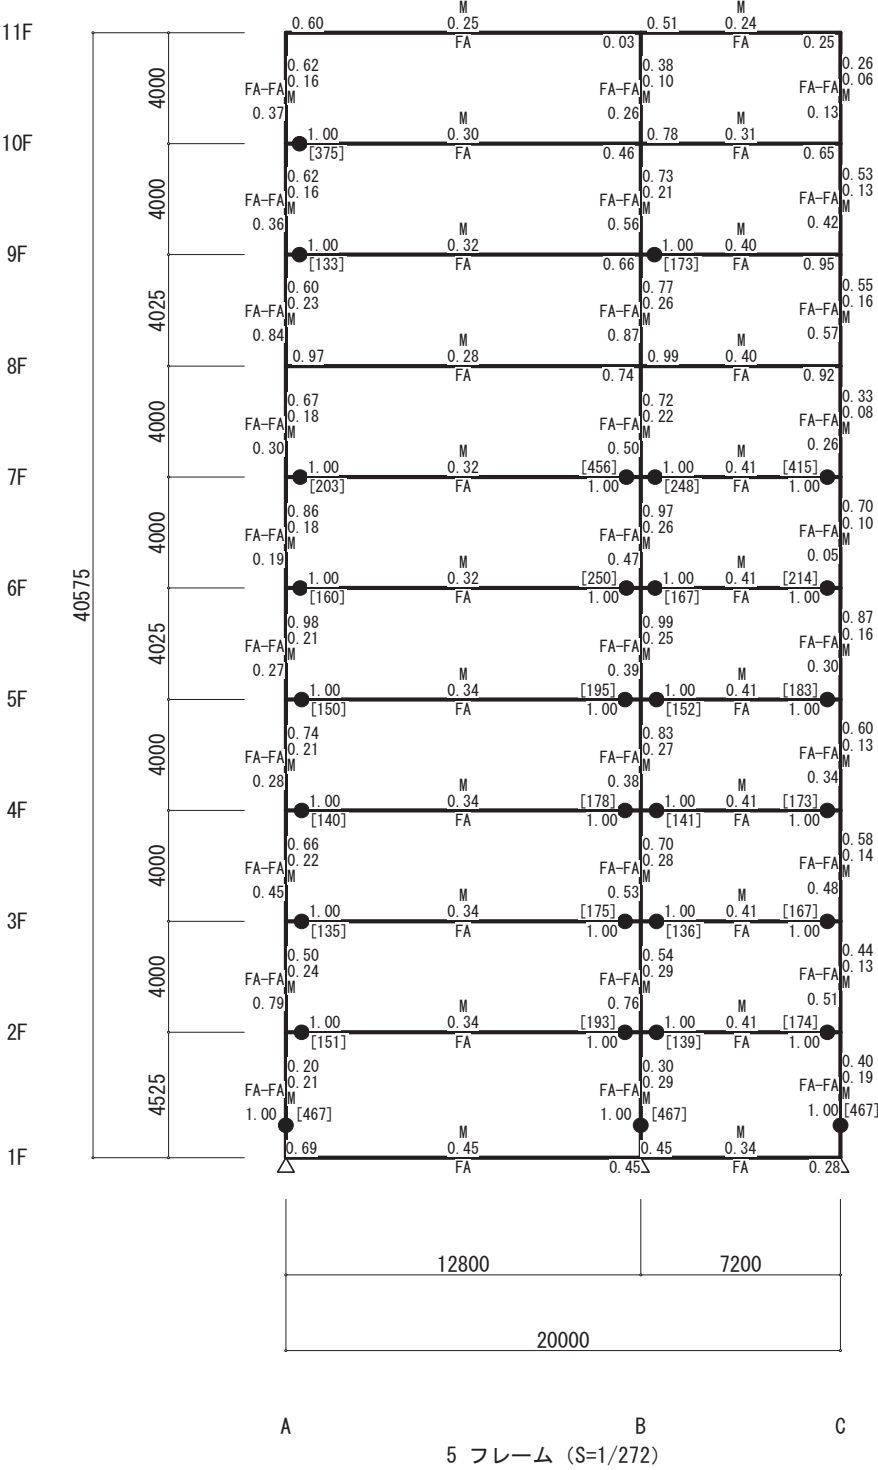



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


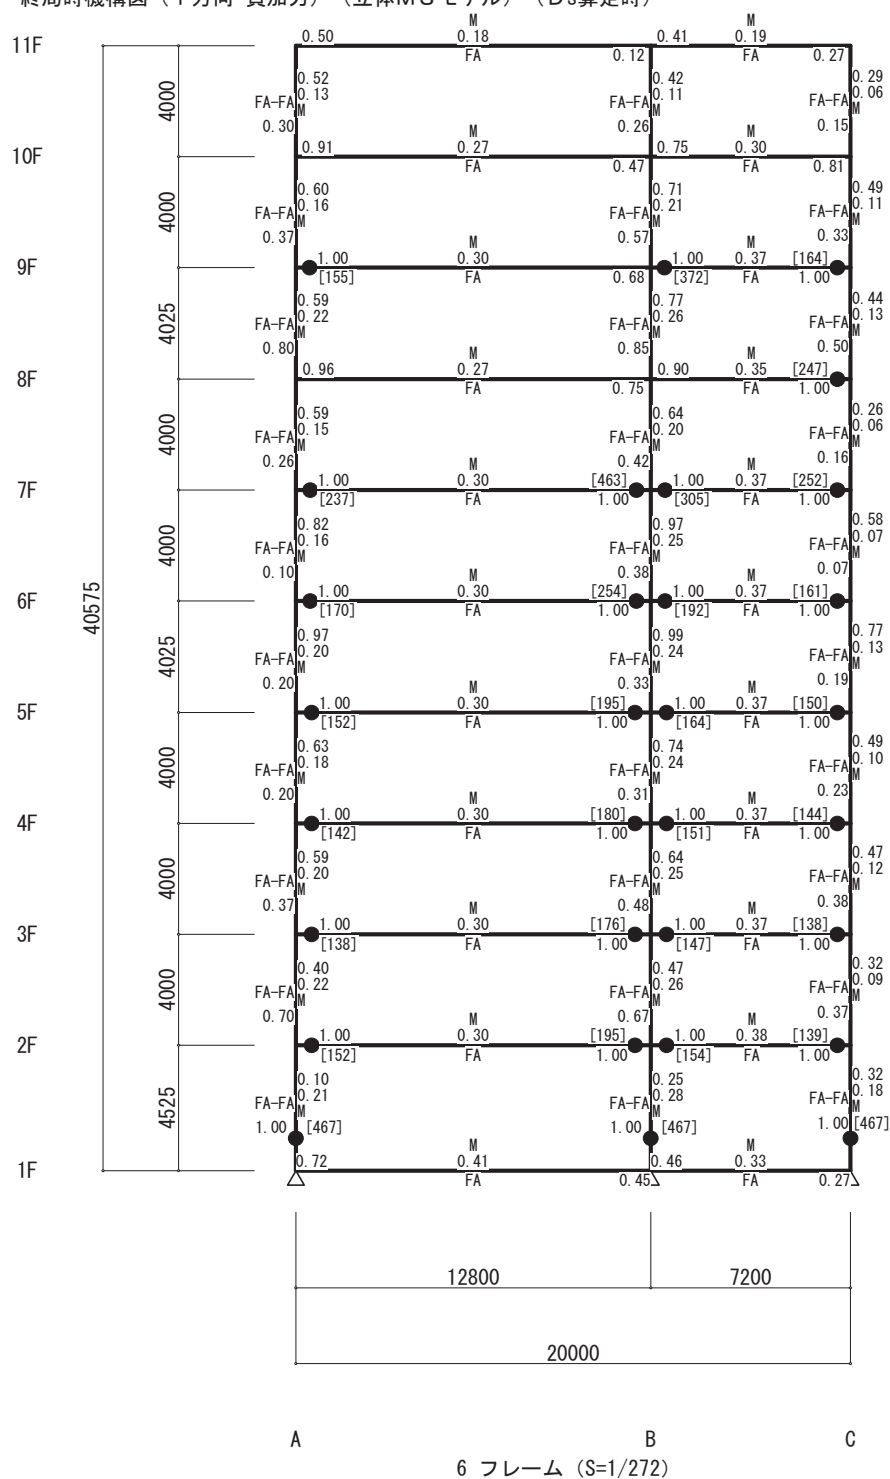


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

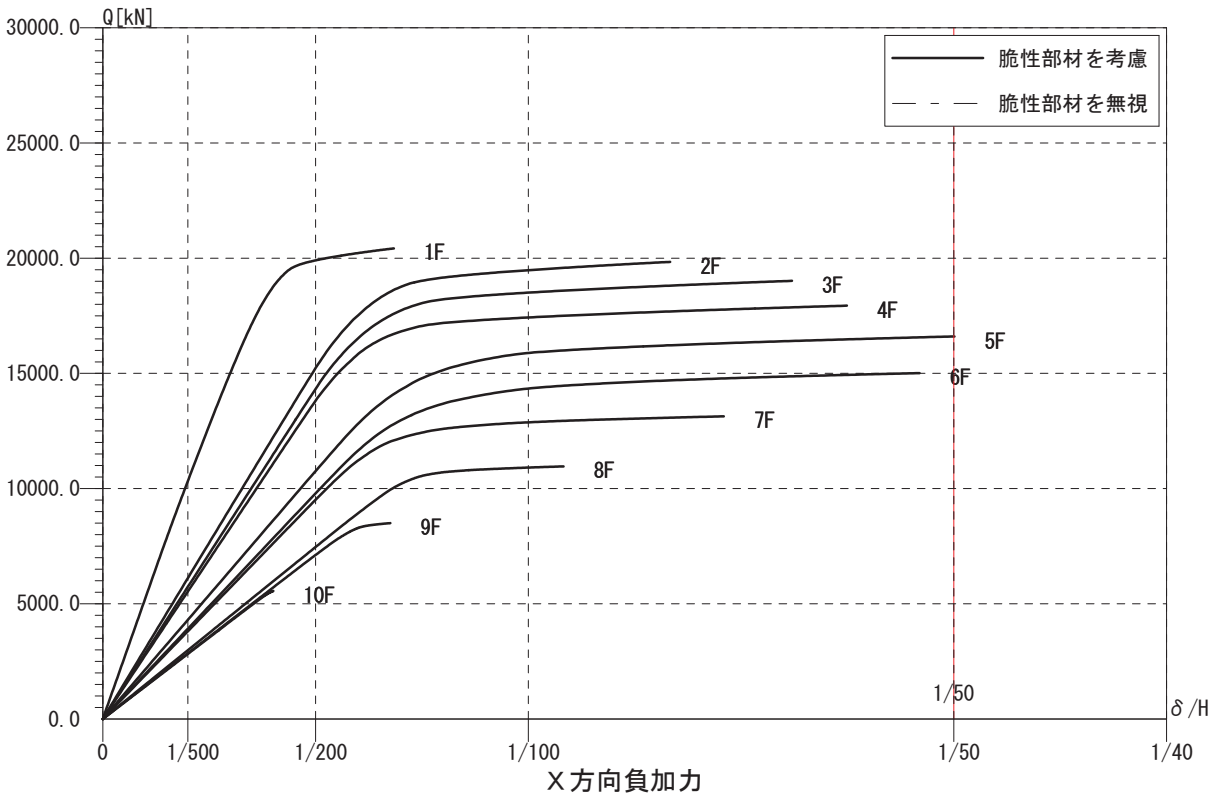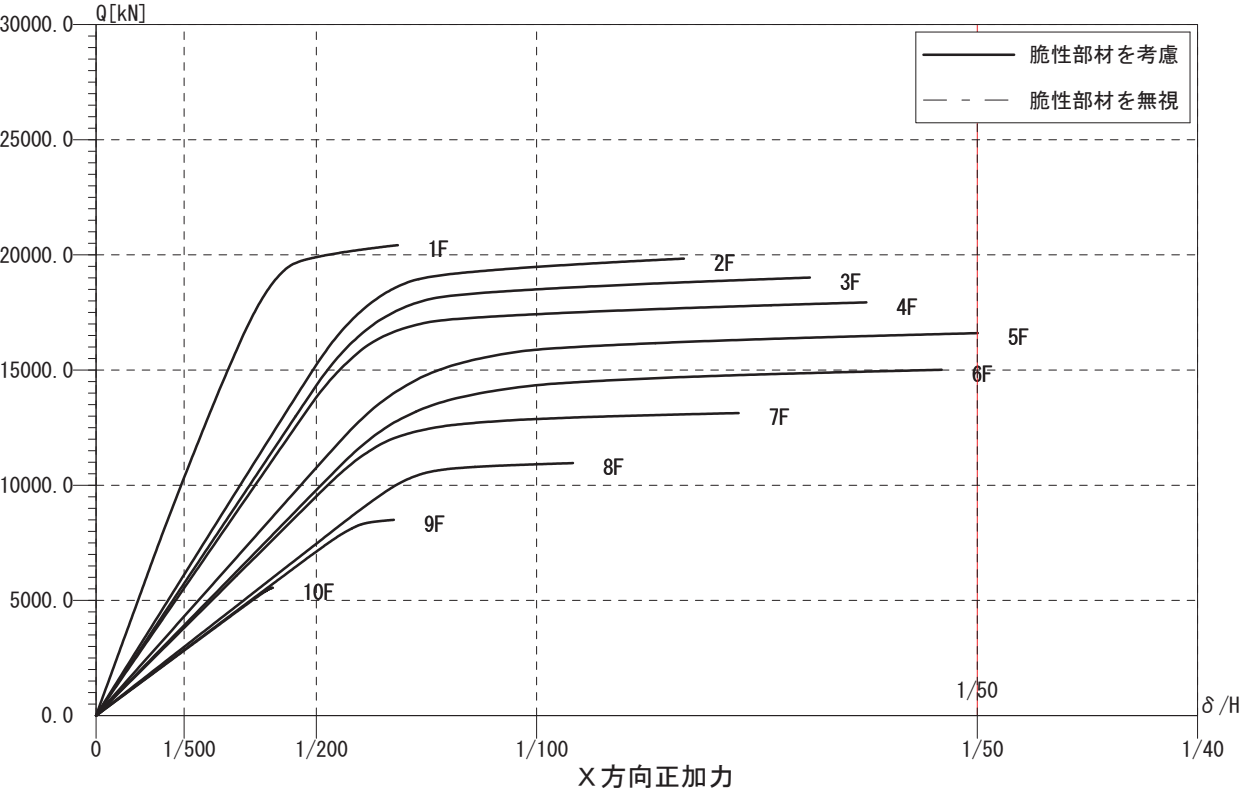

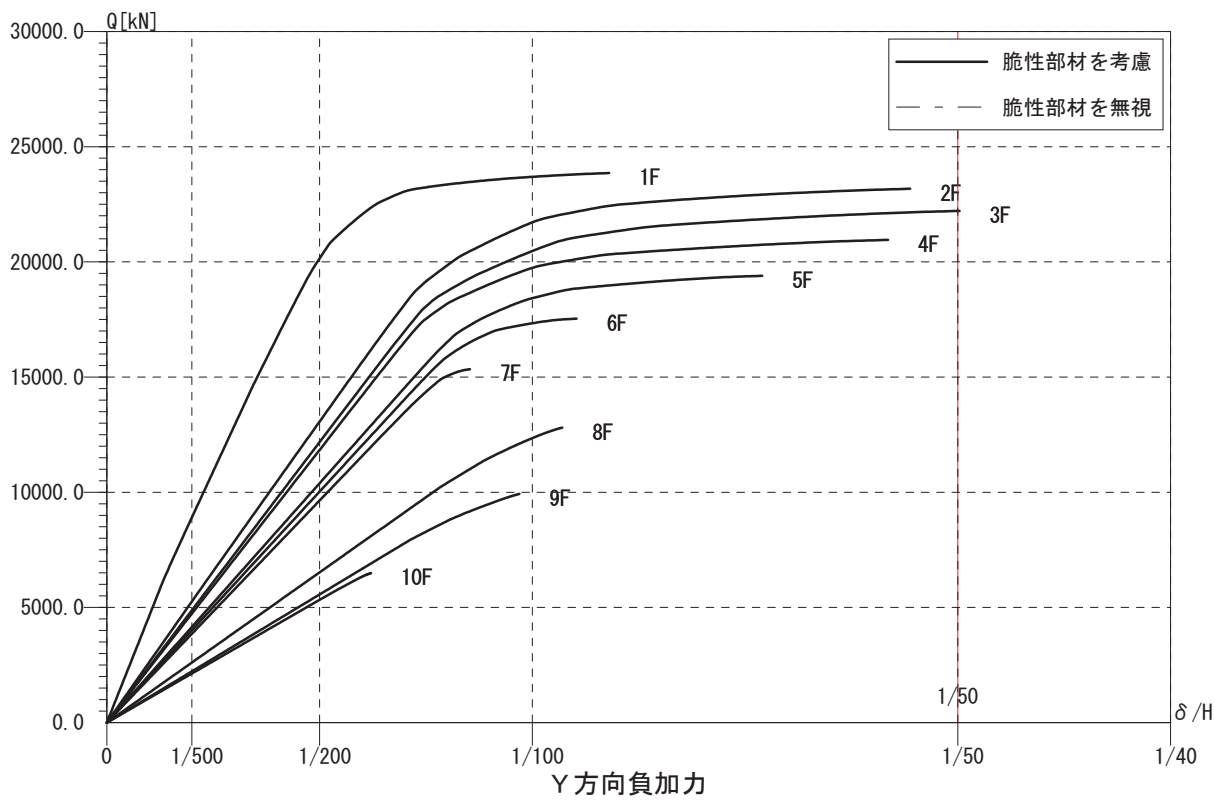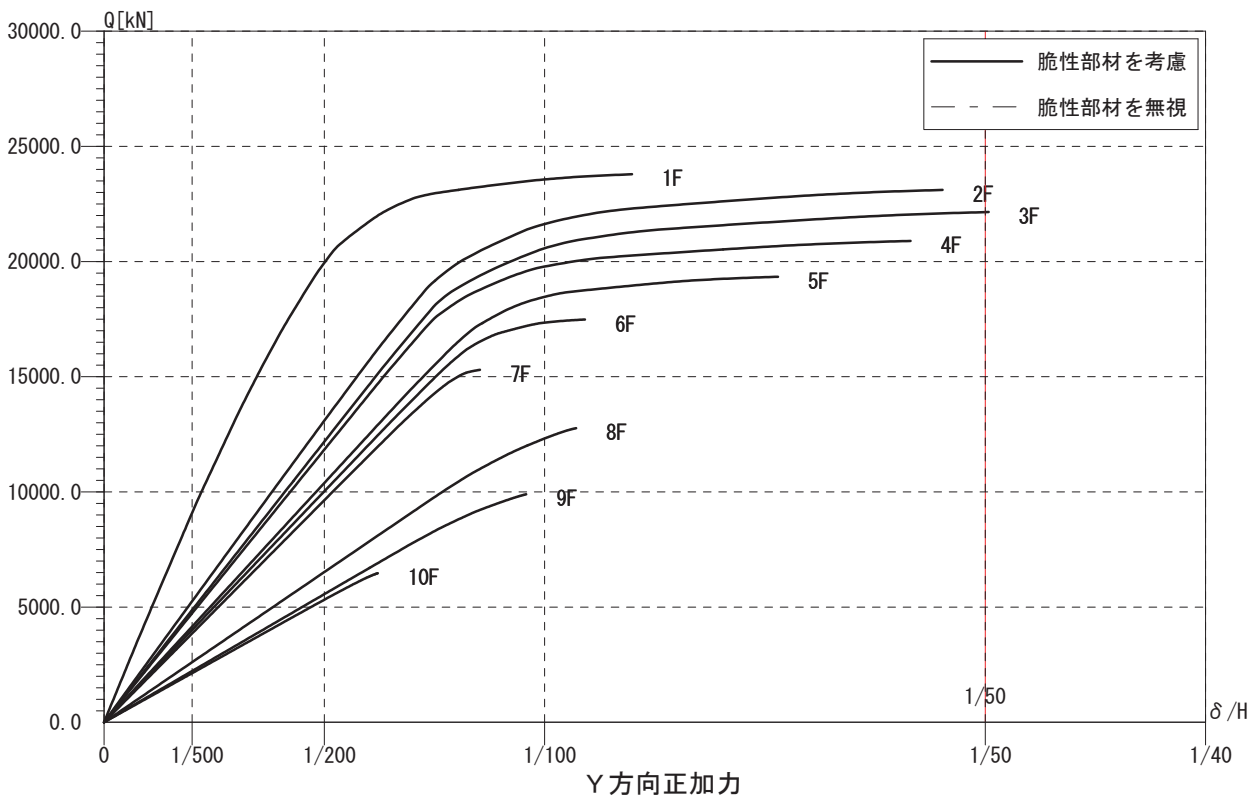

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

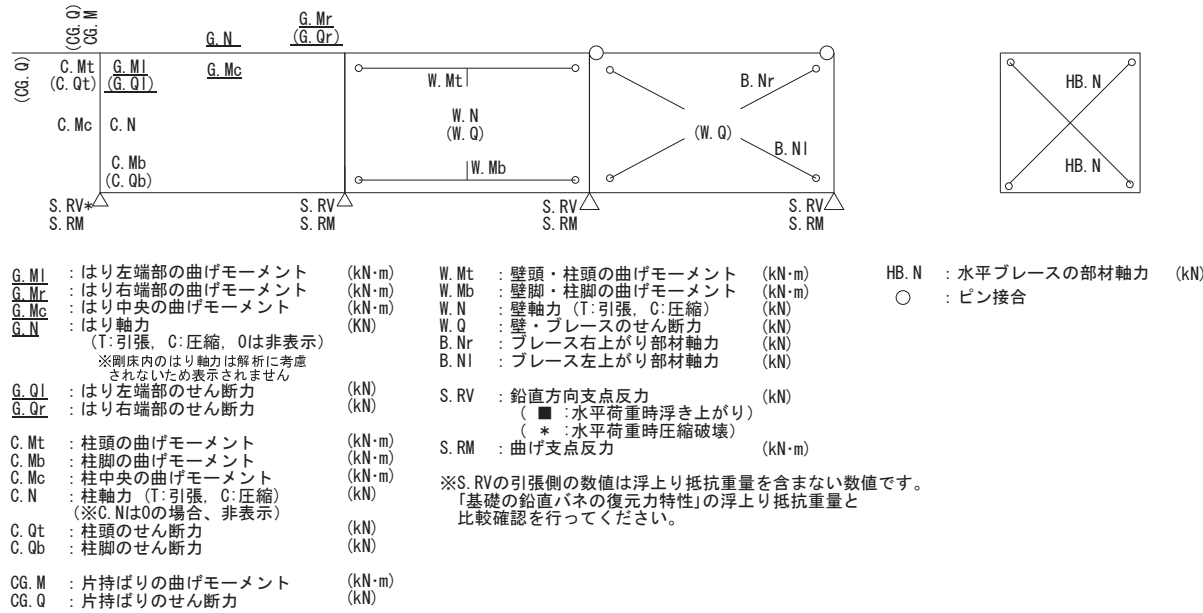

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		161.4 (69.2)		593.1 (177.6)		488.7 (135.2)		663.3 (172.4)		365.8 (77.8)							
11F	4000	336.6 (125.4)	336.6 (69.2)	87.6	846.7 (378.5)	685.4 (177.6)	46.1	1077.6 (486.4)	484.5 (135.2)	2.1	1066.6 (481.2)	578.0 (172.4)	42.7	857.4 (384.2)	194.1 (77.8)	85.8	365.8 (141.8)
		85.9	79.6T		89.8	111.3T		104.8	40.4C		104.3	37.2T		89.0	99.0C	82.3	87.5C
10F	4000	164.9 (125.4)	761.5 (236.8)	667.2 (236.8)	1256.4 (357.2)	867.9 (486.4)		1171.1 (324.9)	858.0 (481.2)		1287.5 (350.6)	679.5 (384.2)		951.0 (240.5)	201.2 (141.8)		
		778.2 (322.1)	943.1 (236.8)	90.8	1410.1 (653.7)	1315.8 (357.2)	29.7	1556.3 (721.6)	1167.9 (324.9)	1.6	1549.6 (718.7)	1236.6 (350.6)	25.5	1388.9 (636.7)	780.9 (240.5)	85.0	749.8 (294.4)
9F	4025	134.0	341.5T		102.7	245.4T		113.2	68.0C		112.3	58.6T		115.4	223.5C	161.0	352.1C
		510.2 (322.1)	1499.5 (456.4)	1204.7 (456.4)	1628.2 (468.8)	1330.0 (721.6)		1624.4 (468.7)	1325.1 (718.7)		1627.9 (468.7)	1158.1 (636.7)		1576.1 (424.3)	427.7 (294.4)		
8F	4000	1276.4 (478.8)	1786.0 (456.4)	143.3	2041.8 (863.6)	1746.9 (468.8)	59.4	2048.7 (866.2)	1750.6 (468.7)	63.1	2045.9 (864.7)	1746.6 (468.7)	59.3	1948.7 (825.4)	1478.9 (424.3)	48.6	1148.3 (422.0)
		312.7	832.9T		303.8	277.0T		305.6	60.6C		305.7	53.1T		287.5	287.9C	299.1	810.5C
7F	4000	651.0 (478.8)	2117.3 (604.2)	1434.3 (604.2)	2066.6 (590.4)	1437.6 (866.2)		2062.0 (590.4)	1434.4 (864.7)		2062.0 (589.9)	1373.7 (825.4)		2014.1 (575.5)	550.1 (422.0)		
		1581.9 (505.0)	2232.9 (604.2)	57.8	2867.5 (1101.0)	2184.4 (590.4)	58.9	2814.2 (1068.3)	2185.3 (589.9)	61.6	2808.0 (1065.4)	2180.4 (589.3)	58.9	2818.2 (1074.6)	2129.2 (575.5)	57.6	1464.0 (446.8)
6F	4025	572.0	1493.9T		665.5	296.2T		677.5	49.0C		677.3	42.2T		668.9	335.5C	570.4	1440.8C
		437.9 (505.0)	2116.5 (604.2)	1536.4 (1101.0)	2067.2 (590.8)	1459.1 (1068.3)		2061.9 (589.9)	1453.5 (1065.4)		2060.6 (589.9)	1480.4 (1074.6)		2012.5 (575.4)	323.1 (446.8)		
5F	4000	1796.6 (667.2)	2234.6 (604.3)	59.0	2766.7 (1175.2)	2186.6 (590.8)	59.7	2793.5 (1213.9)	2185.4 (589.9)	61.7	2788.5 (1211.3)	2180.0 (589.0)	59.7	2710.4 (1148.7)	2130.2 (575.4)	58.9	1689.3 (614.1)
		462.3	2167.4T		416.2	325.2T		365.7	35.3C		365.8	27.3T		413.0	391.8C	461.1	2083.1C
4F	4025	872.0 (667.2)	2108.5 (601.9)	1934.2 (1175.2)	2066.3 (590.7)	2062.1 (1213.9)		2061.6 (590.7)	2056.9 (1211.3)		2059.9 (588.9)	1884.5 (1148.7)		2021.0 (577.6)	767.2 (614.1)		
		1353.5 (885.7)	2225.6 (601.9)	58.5	2361.0 (1355.5)	2186.7 (590.7)	60.2	2189.2 (1190.0)	2185.1 (589.8)	61.7	2185.0 (1188.1)	2180.3 (588.9)	60.2	2313.2 (1330.3)	2137.7 (577.6)	58.4	1253.7 (836.3)
3F	4000	429.0	2854.9T		367.0	366.9T		205.7	17.6C		206.1	8.8T		364.0	456.8C	429.2	2744.3C
		2211.5 (885.7)	4354.4 (1225.5)	3095.0 (1355.5)	2099.2 (598.8)	2600.5 (1190.0)		2096.0 (598.6)	2597.2 (1188.1)		2097.2 (598.4)	3041.2 (1330.3)		4207.3 (1184.6)	2112.2 (836.3)		
2F	4025	2257.8 (1175.5)	4469.3 (1225.5)	57.5	3471.7 (1737.3)	2212.3 (598.8)	56.6	1712.9 (1010.6)	2214.2 (598.6)	59.1	1709.7 (1009.0)	2210.9 (598.4)	56.6	3378.5 (1694.5)	4321.9 (1184.6)	57.3	2095.1 (1101.3)
		93.2	4204.4T		2.9	176.9C		308.3	9.0T		308.3	18.2C		10.5	45.6T	107.6	4051.3C
1F	4525	2444.2 (1175.5)	4345.5 (1223.5)	3477.5 (1737.3)	2099.0 (599.1)	2329.5 (1010.6)		2095.8 (598.5)	2326.2 (1009.0)		2095.8 (598.6)	3399.5 (1694.5)		4211.9 (1186.4)	2310.3 (1101.3)		
		2019.8 (1173.5)	4464.0 (1223.5)	59.3	3082.4 (1697.4)	2214.4 (599.1)	57.7	1983.4 (1202.6)	2213.9 (598.6)	59.1	1980.1 (1200.9)	2210.5 (598.0)	57.7	3025.8 (1672.9)	4330.2 (1186.4)	59.2	1901.6 (1117.0)
	4000	327.2	5569.0T		312.3	704.8C		421.7	39.4T		421.7	50.2C		319.9	536.6T	332.4	5377.3C
		2674.2 (1173.5)	4322.1 (1216.8)	3707.0 (1697.4)	2097.7 (598.9)	2826.8 (1202.6)		2095.4 (598.5)	2823.4 (1200.9)		2094.9 (598.4)	3665.6 (1672.9)		4235.8 (1192.8)	2566.3 (1117.0)		
	4000	1764.9 (1319.2)	4439.1 (1216.8)	58.5	2829.1 (1803.4)	2214.1 (598.9)	58.2	1484.5 (1153.5)	2213.6 (598.5)	59.1	1483.3 (1153.4)	2211.3 (598.1)	58.2	2781.9 (1780.3)	4352.6 (1192.8)	58.4	1669.4 (1268.6)
		873.5	6930.9T		777.6	1223.8C		822.5	71.2T		823.4	82.9C		778.7	1030.7T	867.8	6713.8C
	4525	3511.9 (1319.2)	4295.2 (1219.5)	4384.4 (1803.4)	2093.6 (598.6)	3129.4 (1153.5)		2092.2 (598.4)	3130.1 (1153.4)		2092.8 (598.2)	4339.2 (1780.3)		4253.2 (1198.8)	3404.9 (1268.6)		
		908.6 (1156.7)	4420.5 (1210.5)	62.7	2126.8 (1720.0)	2216.0 (598.6)	61.2	1180.3 (1442.3)	2216.2 (598.4)	62.0	1176.9 (1438.0)	2214.8 (598.2)	61.2	2131.6 (1778.8)	4378.4 (1198.8)	62.6	848.3 (1034.6)
	4525	1708.3	8271.0T		1764.7	1751.2C		2082.9	98.7T		2076.6	112.8C		1892.8	1541.7T	1492.6	8037.6C
		4325.3 (1156.7)	2680.7 (973.1)	5656.3 (1720.0)	2484.2 (758.3)	5346.0 (1442.3)		2458.1 (738.0)	5330.2 (1438.0)		2458.1 (738.0)	5917.2 (1778.8)		3833.4 (988.8)	3833.4 (1034.6)		
	9358.0 0.0		325.3 (973.1)	822.3	1901.2 (758.3)	245.7	101.3 (738.9)	2861.8 (738.9)	201.9	109.7 (764.4)	2872.1 (764.4)	120.3	1697.9 (988.8)	2885.8 (988.8)	273.8	9124.3 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

	228.9 (93.0)	686.5 (199.1)	565.6 (157.6)	772.4 (201.8)	471.9 (101.0)									
440.7 (173.1)	440.7 (93.0)	105.9	766.8 (199.1)	50.2	1235.7 (563.6)	569.2 (157.6)	1.8	1246.0 (568.9)	680.4 (201.8)	46.0	1027.6 (464.5)	255.2 (101.0)	108.4	471.9 (190.9)
94.6	78.5T (173.1)	98.6	128.6T	108.4	46.2C	108.2	26.9T	98.6	105.5C	90.2	85.3C			
	251.6 (173.1)	940.1 (291.7)	798.6 (448.6)	1417.5 (404.8)	1639.7 (563.6)	1322.8 (368.1)	1029.5 (568.9)	1498.3 (406.3)	830.4 (464.5)	1165.1 (294.2)	291.6 (190.9)			
908.7 (367.1)	1160.2 (291.7)	110.1	1638.8 (756.3)	1497.3 (404.8)	39.9	1726.0 (778.2)	1327.4 (368.1)	2.3	1720.3 (772.3)	1427.0 (406.3)	35.7	1621.0 (738.4)	953.1 (294.2)	873.6 (333.8)
174.5	357.1T	126.2	275.7T	169.5	87.9C	175.7	41.5T	144.2	226.4C	206.0	364.9C			
	559.7 (367.1)	1700.3 (488.3)	1386.5 (756.3)	1639.7 (471.3)	1386.9 (778.2)	1611.1 (464.7)	1368.9 (772.3)	1613.2 (464.8)	1332.5 (738.4)	1565.8 (451.1)	461.6 (333.8)			
1255.8 (476.2)	1815.5 (488.3)	57.6	2067.2 (878.2)	1753.3 (471.3)	56.8	1987.7 (848.0)	1734.9 (464.7)	61.9	1975.6 (841.7)	1733.4 (464.8)	60.1	1962.5 (832.4)	1681.8 (451.1)	1104.2 (408.7)
297.5	836.8T	299.9	294.1T	281.2	100.1C	281.8	16.8T	287.3	252.6C	281.7	806.0C			
	660.8 (476.2)	2139.4 (610.7)	1467.4 (878.2)	2078.1 (593.2)	1425.4 (848.0)	2047.6 (585.7)	1412.1 (841.7)	2046.2 (585.0)	1388.0 (832.4)	1996.3 (571.0)	540.9 (408.7)			
1596.9 (508.6)	2257.6 (610.7)	59.1	2864.8 (1099.3)	2192.8 (593.2)	57.3	2822.5 (1067.3)	2169.7 (585.7)	61.0	2801.2 (1057.0)	2165.7 (585.0)	59.8	2773.3 (1053.7)	2115.1 (571.0)	1455.5 (439.0)
579.6	1411.4T	666.1	298.7T	687.9	121.9C	687.1	4.6C	666.0	263.5C	577.6	1340.5C			
	437.6 (508.6)	2138.0 (610.7)	1532.5 (1099.3)	2078.4 (593.2)	1446.6 (1067.3)	2047.2 (585.8)	1427.0 (1057.0)	2043.2 (584.2)	1441.4 (1053.7)	1995.2 (571.0)	300.3 (439.0)			
1821.1 (667.3)	2258.7 (610.7)	60.4	2801.6 (1179.6)	2196.1 (593.7)	58.9	2802.2 (1206.8)	2170.4 (585.8)	61.6	2784.8 (1198.1)	2164.5 (584.4)	60.7	2718.1 (1139.2)	2116.3 (571.0)	1694.8 (605.1)
486.6	1978.2T	442.5	299.5T	388.6	145.4C	388.7	24.1C	439.8	269.0C	484.6	1867.5C			
	848.0 (667.3)	2126.7 (607.4)	1916.7 (1179.6)	2076.2 (593.3)	2025.0 (1206.8)	2048.7 (586.2)	2007.5 (1198.1)	2044.4 (584.9)	1838.6 (1139.2)	2006.3 (574.0)	725.6 (605.1)			
1398.4 (894.5)	2245.4 (607.4)	59.8	2405.5 (1363.6)	2195.5 (593.3)	59.6	2223.1 (1193.0)	2171.9 (586.2)	61.6	2208.3 (1186.1)	2167.1 (584.9)	61.3	2232.2 (1326.8)	2126.3 (574.0)	1280.7 (835.6)
401.8	2539.2T	338.8	301.4T	177.9	167.7C	178.8	41.0C	338.0	270.4C	401.1	2394.7C			
	2202.0 (894.5)	1438.7 (1233.7)	3083.2 (1363.6)	2107.4 (600.9)	2578.8 (1193.0)	2083.6 (595.3)	2566.0 (1186.1)	2083.8 (594.8)	3008.2 (1326.8)	4186.0 (1179.1)	2082.8 (835.6)			
2297.6 (1186.9)	4490.7 (1233.7)	58.5	3518.7 (1752.1)	2219.2 (600.9)	55.9	1731.0 (1013.9)	2202.4 (595.3)	59.4	1716.1 (1006.4)	2198.5 (594.8)	57.4	3379.3 (1689.1)	430	

1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/272)

		236.4 (72.2)		247.3 (68.8)		240.3 (71.2)		344.9 (94.2)		254.6 (59.0)	
40575	4000	283.6 (107.0)	23.6 (218.0)	248.4 (68.8)	0.5 (242.5)	519.6 (71.2)	16.0 (257.5)	333.3 (94.2)	5.8 (223.5)	514.9 (59.0)	42.3 (98.1)
		69.6	76.3T	48.9	28.8C	34.5	5.1T	58.6	40.3T	68.0	26.1C
			144.3 (107.0)	482.9 (141.4)	387.0 (218.0)	558.4 (158.4)	450.5 (242.5)	620.5 (170.4)	456.3 (257.5)	517.4 (141.7)	378.9 (223.5)
		390.6 (140.8)	534.9 (141.4)	26.0	678.8 (298.4)	582.2 (158.4)	11.9	714.0 (306.3)	606.1 (283.0)	502.8 (141.7)	7.3
	4000	109.1	205.6T	81.4	59.4C	101.4	17.2T	101.0	39.5T	92.7	9.5C
			172.4 (140.8)	622.8 (187.5)	515.3 (298.4)	770.1 (236.5)	511.3 (306.3)	739.4 (228.5)	465.1 (283.0)	579.8 (176.3)	421.0 (256.8)
		554.5 (222.7)	726.9 (187.5)	52.1	1040.4 (503.6)	933.0 (236.5)	81.5	1164.6 (605.7)	905.8 (228.5)	963.8 (466.2)	689.5 (176.3)
		106.2	366.6T	27.0	64.9C	54.3	7.3T	25.6	17.6T	77.8	20.8T
	4025		342.0 (222.7)	843.8 (249.1)	986.4 (503.6)	1362.8 (400.4)	1273.2 (605.7)	1321.5 (390.0)	912.6 (466.2)	787.3 (234.4)	680.9 (377.0)
		608.0 (210.2)	950.0 (249.1)	53.1	1377.3 (592.1)	1519.9 (400.4)	78.6	1575.8 (719.0)	1486.2 (390.0)	1309.0 (557.6)	900.1 (234.4)
		187.5	595.2T	193.0	31.2T	137.8	0.8C	193.8	107.0C	188.4	48.5T
			233.0 (210.2)	842.1 (248.7)	991.2 (592.1)	1361.8 (400.4)	1300.3 (719.0)	1321.7 (390.2)	921.4 (557.6)	787.0 (234.3)	613.5 (400.9)
	4000	715.6 (289.7)	948.6 (218.7)	53.3	1372.2 (633.4)	1521.3 (400.4)	79.7	1549.0 (745.9)	1487.4 (390.2)	1300.1 (598.0)	899.8 (234.3)
		136.2	818.4T	105.4	122.7T	57.2	10.1C	104.1	231.0C	121.5	80.6T
			443.3 (289.7)	836.0 (247.0)	1161.3 (633.4)	1359.5 (400.0)	1434.5 (745.9)	1324.4 (391.0)	1091.9 (598.0)	788.5 (234.7)	815.6 (468.5)
		499.1 (288.6)	942.3 (247.0)	53.1	1194.9 (643.4)	1520.2 (400.0)	80.3	1415.7 (748.5)	1490.6 (391.0)	1133.9 (611.3)	901.4 (232.7)
	4025	81.7	1026.3T	100.0	206.7T	90.6	22.5C	96.4	353.9C	93.1	122.7T
			662.5 (288.6)	829.2 (245.1)	1394.9 (643.4)	1356.6 (399.4)	1596.9 (748.5)	1327.5 (391.9)	1326.7 (611.3)	790.2 (235.2)	1047.9 (474.4)
		272.8 (185.4)	935.3 (245.1)	53.1	953.2 (542.5)	1518.9 (399.4)	81.2	1254.2 (689.0)	1494.5 (391.9)	903.9 (517.1)	903.1 (235.2)
		98.0	1211.5T	131.9	278.4T	123.7	38.4C	130.3	474.6C	117.9	179.6T
	4000		468.8 (185.4)	820.9 (242.7)	1217.0 (542.5)	1353.0 (398.6)	1501.7 (689.0)	1331.6 (393.2)	1164.4 (517.1)	792.4 (235.8)	870.5 (376.3)
		458.0 (275.4)	926.8 (242.7)	52.9	1121.1 (613.0)	1517.2 (398.6)	82.1	1350.8 (728.1)	1499.4 (393.2)	1072.6 (586.6)	905.4 (235.8)
		92.7	1383.1T	104.9	347.5T	105.5	54.9C	100.7	596.4C		

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		194.6 (78.0)		579.5 (172.8)		485.7 (135.4)		685.1 (177.5)		338.3 (69.6)							
11F	4000	366.8 (142.2)	366.8 (78.0)	86.1	859.4 (385.1)	664.8 (172.8)	42.6	1069.0 (482.3)	489.5 (135.4)	1.9	1078.8 (487.0)	593.0 (177.5)	46.0	848.2 (379.1)	163.1 (69.6)	87.6	338.3 (126.2)
		82.3	87.5C	89.1	97.9C	104.3	36.2T	104.8	42.0C	89.9	111.8T	85.9	79.7T				
10F	4000	202.1 (142.2)	782.0 (240.9)	681.1 (385.1)	1238.3 (351.1)	860.3 (482.3)	1168.8 (325.1)	869.2 (487.0)	1316.1 (357.3)	668.3 (379.1)	945.3 (237.4)	166.5 (126.2)					
		750.1 (294.0)	952.3 (240.9)	85.1	1390.5 (637.2)	1289.6 (351.1)	25.7	1549.7 (717.9)	1171.7 (325.1)	1.4	1556.1 (720.7)	1256.5 (357.3)	29.8	1411.7 (654.2)	763.9 (237.4)	90.7	778.8 (321.7)
		162.1	352.0C	116.2	221.8C	114.0	57.6T	114.7	70.0C	103.3	245.7T	135.3	341.6T				
9F	4025	425.9 (294.0)	1481.5 (424.2)	1158.2 (637.2)	1743.1 (467.7)	1321.7 (717.9)	1746.9 (467.7)	1326.7 (720.7)	1743.4 (467.8)	1205.1 (654.2)	1782.7 (456.2)	508.2 (321.7)					
		1146.7 (421.1)	1572.7 (424.2)	45.6	1947.7 (824.6)	1624.4 (467.7)	59.4	2042.7 (862.8)	1620.7 (467.7)	63.1	2044.9 (864.3)	1624.7 (467.8)	59.3	2040.3 (862.6)	1502.0 (456.2)	140.3	1274.4 (477.9)
		299.3	809.5C	288.1	284.1C	305.7	51.7T	305.5	63.7C	304.3	277.0T	312.7	832.0T				
8F	4000	548.2 (421.1)	2126.1 (574.5)	1371.4 (824.6)	2176.8 (588.3)	1430.8 (862.8)	2181.4 (588.8)	1434.0 (864.3)	2180.7 (589.4)	1431.8 (862.6)	2229.3 (603.3)	648.9 (477.9)					
		1462.3 (446.0)	2010.5 (574.5)	57.8	2813.6 (1072.6)	2058.9 (588.3)	58.9	2804.7 (1063.5)	2058.1 (588.8)	61.6	2810.4 (1066.5)	2062.9 (589.4)	58.9	2863.7 (1099.0)	2114.1 (603.3)	57.6	1580.4 (504.2)
		570.3	1437.4C	668.4	330.1C	677.1	40.5T	677.4	53.3C	665.1	296.3T	571.9	1490.4T				
7F	4000	321.6 (446.0)	2127.0 (574.4)	1476.8 (1072.6)	2176.3 (587.9)	1449.9 (1063.5)	2181.5 (588.8)	1455.5 (1066.5)	2182.8 (589.8)	1532.9 (1099.0)	2231.0 (603.4)	436.5 (504.2)					
		1687.3 (613.3)	2008.9 (574.4)	59.0	2707.0 (1147.2)	2056.8 (587.9)	59.7	2784.4 (1209.5)	2058.0 (588.8)	61.7	2789.5 (1212.1)	2063.5 (589.8)	59.7	2763.2 (1173.7)	2113.2 (603.4)	58.9	1794.5 (666.3)
		460.7	2077.2C	412.7	385.3C	365.3	25.6T	365.3	39.8C	415.9	324.9T	461.9	2161.2T				
6F	4025	766.0 (613.3)	2135.0 (576.8)	1881.7 (1147.2)	2177.2 (588.1)	2053.7 (1209.5)	2181.9 (588.9)	2058.9 (1212.1)	2183.5 (589.8)	1931.4 (1173.7)	2222.5 (601.2)	870.8 (666.3)					
		1252.0 (835.6)	2017.9 (576.8)	58.5	2310.1 (1329.0)	2056.8 (588.1)	60.2	2181.9 (1186.9)	2058.4 (588.9)	61.7	2186.1 (1188.7)	2063.2 (589.8)	60.2	2357.9 (1354.3)	2105.8 (601.2)	58.4	1351.8 (885.0)
		429.6	2736.1C	364.6	448.9C	206.7	6.9T	206.2	22.7C	367.5	366.5T	429.3	2846.3T				
5F	4000	2111.1 (835.6)	4318.5 (1183.6)	3039.2 (1329.0)	2208.6 (597.8)	2595.2 (1186.9)	2211.7 (598.0)	2598.5 (1188.7)	2210.7 (598.0)	3093.0 (1354.3)	4465.7 (1224.5)	2210.5 (885.0)					
		2092.4 (1100.7)	4203.6 (1183.6)	57.5	3974.8 (1693.3)	2095.5 (597.8)	56.6	1706.9 (1008.1)	2093.6 (598.0)	59.1	1710.1 (1009.8)	2096.9 (598.2)	56.6	3468.0 (1736.1)	4351.0 (1224.5)	57.3	2255.2 (1174.8)
		108.9	4040.6C	11.9	54.1T	309.4	19.8C	309.5	4.0T	4.3	177.1C	94.5	4193.7T				
4F	4000	2310.3 (1190.7)	4327.4 (1185.6)	3398.6 (1693.3)	2208.7 (597.5)	2325.7 (1008.1)	2212.0 (598.0)	2329.0 (1009.8)	2212.6 (598.6)	3476.6 (1736.1)	4461.0 (1222.7)	2444.1 (1174.8)					
		1898.6 (1116.4)	4208.9 (1185.6)	59.3	3622.2 (1671.9)	2093.4 (597.5)	57.7	1976.9 (1200.1)	2093.9 (598.0)	59.1	1980.2 (1201.8)	2097.2 (598.6)	57.7	3078.7 (1696.4)	4342.7 (1222.7)	59.2	2646.9 (1172.9)
		334.1	5364.3C	321.7	545.5T	423.2	51.3C	423.3	35.1T	314.2	705.0C	328.9	5556.4T				
3F	4000	2566.8 (1116.4)	4350.7 (1192.3)	3665.6 (1671.9)	2210.0 (597.7)	2823.4 (1200.1)	2212.3 (598.1)	2826.8 (1201.8)	2212.9 (598.5)	3707.0 (1696.4)	4437.1 (1216.3)	2674.8 (1172.9)					
		1666.9 (1268.2)	4233.8 (1192.3)	58.5	2778.8 (1779.4)	2093.6 (597.7)	58.2	1480.8 (1152.8)	2094.1 (598.1)	59.1	1481.9 (1152.9)	2096.4 (598.5)	58.2	2826.1 (1802.6)	4320.3 (1216.3)	58.4	1762.3 (1318.6)
		869.5	6698.9C	780.1	1040.4T	824.8	83.8C	823.9	66.9T	779.0	1224.1C	875.0	6916.7T				
2F	4525	3405.9 (1268.2)	4377.5 (1198.6)	4339.0 (1779.4)	2214.1 (598.0)	3130.4 (1152.8)	2215.5 (598.2)	3129.7 (1152.9)	2215.3 (598.4)	4384.2 (1802.6)	4419.5 (1210.2)	3512.2 (1318.6)					
		846.3 (1034.3)	4252.2 (1198.6)	62.7	2130.2 (1778.1)	2091.7 (598.0)	61.2	1175.2 (1436.9)	2091.5 (598.2)	62.0	1178.7 (1441.2)	2092.9 (598.4)	61.2	2125.5 (1719.0)	4294.3 (1210.2)	62.6	967.3 (1155.8)
		1493.7	8021.7C	1892.8	1551.9T	2075.8	13.5C	2082.0	94.5T	1763.7	751.6C	1707.6	8255.8T				
1F		3833.8 (1634.3)	3283.8 (988.6)	5915.8 (1778.1)	2869.1 (764.0)	5326.9 (1436.9)	2860.2 (738.6)	5342.7 (1441.2)	2974.0 (757.8)	5653.0 (1719.0)	4322.6 (972.4)	4322.6 (1155.8)					
		9108.0 (0.0)	9833.8 (988.6)	275.0	1788.2 (0.0)	2631.9 (764.0)	118.6	119.4 (0.0)	2457.8 (738.6)	201.2	97.4 (0.0)	2482.5 (757.8)	245.7	1961.7 (0.0)	2679.0 (972.4)	821.8	9342.0 (0.0)
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000			
		A フレーム (S=1/272)															
		1	2	3	4	5	6										


		277.4 (106.0)		663.0 (195.6)		543.7 (152.6)		799.1 (208.3)		432.3 (89.3)						
4000	486.2 (197.7)	486.2 (106.0)	104.4	745.6 (462.3)	41.3	1218.3 (555.5)	555.3 (152.6)	5.8	1244.3 (567.6)	700.6 (208.3)	49.2	1009.8 (455.4)	210.8 (89.3)	110.8	432.3 (169.3)	
	90.8	90.6C	98.4	110.9C		107.3	36.8T		109.1	37.9C		99.1	127.7T		93.7	
4000	877.0 (334.0)	304.5 (197.7)	102.9	1619.4 (738.0)	1470.0 (399.6)	31.6	1714.0 (772.5)	1310.8 (363.1)	3.7	1732.5 (781.8)	1455.2 (414.9)	38.6	1642.7 (756.3)	921.5 (287.5)	1148.3 (287.5)	903.4 (364.4)
	209.1	375.7C		143.4	242.5C		169.0	63.7T		169.0	64.6C		129.5	269.7T		174.6
4025	1096.9 (405.4)	1555.8 (448.2)	57.6	1956.3 (829.9)	1618.0 (465.2)	56.8	1991.9 (848.7)	1636.4 (471.7)	61.9	2003.6 (854.7)	1638.0 (471.7)	60.1	2064.4 (876.6)	1689.5 (485.4)	58.0	1251.4 (473.9)
	281.0	814.0C		286.3	294.7C		283.9	45.8T		283.5	41.1C		300.2	271.7T		297.7
4000	1450.8 (436.6)	1985.8 (568.0)	59.1	2770.8 (1052.3)	2050.6 (585.5)	57.3	2814.9 (1063.9)	2073.7 (593.0)	61.0	2836.9 (1074.4)	2077.7 (593.8)	59.8	2861.6 (1097.7)	2128.3 (607.7)	59.4	1591.0 (505.8)
	577.7	1346.0C		666.2	334.4C		687.0	31.1T		688.1	22.7C		666.1	259.1T		579.4
4000	1689.4 (602.6)	1984.7 (568.1)	60.4	2714.5 (1137.7)	2047.4 (585.1)	58.9	2797.3 (1204.3)	2073.1 (593.0)	61.6	2814.5 (1213.0)	2078.9 (594.3)	60.7	2798.0 (1178.0)	2127.1 (607.7)	60.6	1816.0 (664.9)
	484.1	1870.8C		439.2	368.6C		388.7	18.5T		388.6	6.8C		442.1	242.8T		486.2
4025	1276.1 (833.3)	1997.2 (571.4)	59.8	2328.7 (1324.6)	2048.1 (585.5)	59.6	2219.0 (1191.3)	2071.6 (592.6)	61.6	2234.0 (1198.3)	2076.4 (593.8)	61.3	2402.5 (1362.2)	2117.2 (604.8)	60.0	1393.7 (892.1)
	400.9	2396.0C		337.0	397.5C		178.6	8.8T		177.7	7.2T		338.8	227.3T		401.7
4000	2095.5 (1096.3)	4173.3 (1175.5)	58.5	3376.2 (1687.9)	2088.6 (595.7)	55.9	1729.6 (1013.2)	2105.4 (601.3)	59.4	1744.2 (1020.3)	2109.3 (601.8)	57.4	3513.7 (1750.0)	4369.3 (1230.0)	58.9	2290.0 (1183.8)
	97.2	3507.4C		0.5	184.3T		296.8	5.9T		296.4	15.6T		13.1	420.9C		77.7
4000	1891.4 (1107.3)	4181.3 (1178.3)	60.5	3613.5 (1662.8)	2086.5 (595.6)	57.8	1982.5 (1196.7)	2103.7 (600.9)	59.7	1994.0 (1202.5)	2108.1 (601.9)	58.7	3097.9 (1701.0)	4359.4 (1227.8)	60.7	2636.5 (1178.7)
	323.1	4615.6C		312.2	778.7T		411.0	5.7T		410.9	18.3T		304.1	1074.0C		322.0
4000	1677.7 (1288.2)	4215.3 (1187.4)	59.3	2784.2 (11796.0)	2088.2 (596.3)	58.6	1501.7 (1180.6)	2100.7 (600.2)	59.9	1508.4 (1183.2)	2103.7 (600.9)	59.3	2847.2 (1815.0)	4330.9 (1219.5)	59.5	1770.4 (1329.5)
	898.6	5734.9C		807.8	1388.7T		859.6	8.3T		858.1						

B フレーム (S=1/272)

		247.4 (76.3)		285.6 (77.8)		199.3 (59.0)		347.5 (95.8)		243.5 (66.0)	
40575	4000	301.7 (118.1)	27.1	521.8 (237.4)	5.6	511.3 (238.3)	13.2	541.4 (240.1)	2.7	507.4 (219.5)	243.5 (90.7)
		65.5	82.1C	47.0	22.8T	34.6	26.1T	61.1	54.6C	68.4	62.1
				170.7 (118.1)	486.2 (142.5)	427.7 (237.4)	595.9 (167.1)	442.1 (238.3)	581.9 (240.1)	419.2 (219.5)	370.5 (134.6)
	4000	369.0 (118.4)	26.7	659.6 (281.4)	5.7	607.3 (167.1)	713.4 (307.5)	559.5 (295.8)	511.1 (243.3)	615.1 (265.0)	464.6 (134.6)
		132.1	215.5C	102.9	43.6T	98.3	48.9T	82.2	68.7C	85.0	7.3T
				104.8 (118.4)	665.0 (170.2)	459.9 (281.4)	913.7 (231.2)	516.7 (307.5)	944.4 (299.2)	509.5 (295.8)	707.9 (181.4)
	4025	456.0 (174.0)	52.1	955.9 (462.1)	81.5	750.8 (231.2)	1175.0 (610.0)	1033.1 (499.4)	598.2 (181.4)	873.0 (395.5)	610.2 (183.5)
		105.9	342.4C	26.0	36.6T	52.6	58.2T	28.0	40.7C	77.2	30.4C
				244.2 (174.0)	865.6 (225.7)	903.9 (462.1)	1496.3 (393.8)	1280.2 (610.0)	1537.7 (404.2)	977.2 (499.4)	922.1 (240.5)
	4000	515.1 (162.5)	53.1	1300.8 (553.3)	78.6	1339.2 (393.8)	1589.0 (724.0)	1372.9 (404.2)	1369.8 (587.6)	809.3 (240.5)	1028.9 (420.6)
		190.1	570.6C	194.2	77.2C	141.0	65.7T	194.6	92.8T	187.7	67.9C
				134.8 (162.5)	867.3 (226.1)	912.5 (553.3)	1497.3 (393.8)	1306.9 (724.0)	1537.5 (404.1)	980.6 (587.6)	922.4 (240.6)
	4000	626.0 (244.3)	53.2	1292.7 (594.3)	79.7	1337.9 (393.8)	1562.1 (751.1)	1371.7 (404.1)	1366.5 (630.1)	809.6 (240.6)	1093.2 (486.0)
		137.5	774.7C	104.2	186.0C	59.9	74.0T	106.3	224.7T	121.2	109.7C
				351.1 (244.3)	873.4 (227.8)	1084.3 (594.3)	1499.6 (394.2)	1442.4 (751.1)	1534.8 (403.2)	1153.8 (630.1)	920.9 (240.1)
	4025	416.0 (246.1)	53.1	1128.0 (608.5)	80.3	1339.0 (394.2)	1425.8 (754.0)	1368.5 (403.2)	1189.0 (641.0)	808.0 (240.1)	1090.9 (489.0)
		79.3	966.7C	96.6	285.2C	91.7	85.5T	101.1	354.5T	93.3	160.2C
				574.7 (246.1)	880.2 (229.8)	1321.2 (608.5)	1502.6 (394.8)	1609.2 (754.0)	1531.6 (402.3)	1391.1 (641.0)	919.2 (239.6)
	4000	199.4 (148.1)	53.1	899.3 (515.0)	81.2	1340.3 (394.8)	1258.0 (691.5)	1364.7 (402.3)	946.8 (539.7)	806.2 (239.6)	658.8 (388.6)
		96.9	1139.7C	130.6	369.4C	125.1	101.9T	132.6	481.3T	118.4	224.6C
				393.2 (148.1)	888.4 (232.1)	1160.6 (515.0)	1506.1 (395.6)	1508.1 (691.5)	1527.5 (401.0)	1212.1 (539.7)	917.0 (239.0)
	4000	389.4 (239.2)	52.9	1069.8 (585.5)	82.1	1341.9 (395.6)	1357.8 (732.0)	1359.7 (401.0)	1119.4 (612.7)	804.0 (239.0)	833.9 (466.2)
		88.9	1303.7C	101.2	447.9C	106.1	122.4T	106.1	608.0T	98.4	294.5C
				567.3 (239.2)	897.2 (234.5)	127					

[illegible]


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

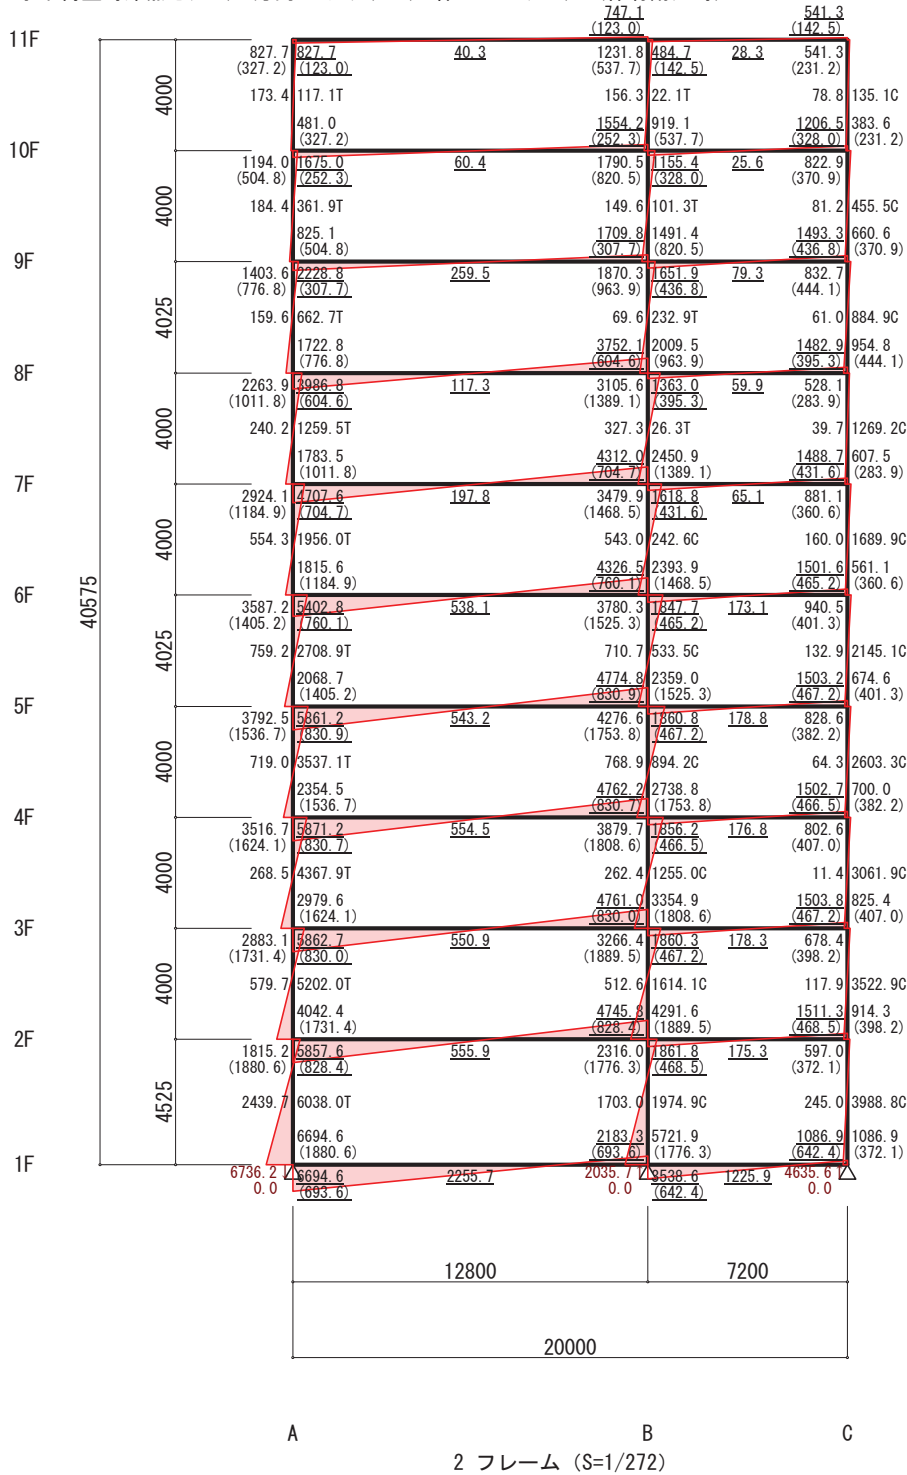

11F	40575	4000	827.2 (326.7)	827.2 (123.3)	37.9	1225.7 (537.1)	474.3 (140.5)	31.7	537.6 (233.8)
173.8			124.0T		151.4	16.7T	70.1	137.8C	
10F		4000	1187.8 (502.6)	1667.4 (250.7)	62.8	1808.3 (830.9)	1189.5 (336.7)	22.6	837.4 (375.1)
			182.6	374.6T		146.5	102.3T	87.2	469.1C
9F		4025	1397.3 (773.5)	2220.0 (306.8)	256.3	1883.6 (969.9)	1691.6 (441.2)	103.4	821.8 (439.9)
			159.4	681.6T		68.3	235.9T	63.5	905.1C
8F		4000	2248.9 (1006.1)	3965.0 (601.4)	116.1	3103.4 (1392.9)	1390.9 (398.2)	42.4	527.0 (283.2)
			236.8	1282.9T		317.5	32.1T	39.4	1296.7C
7F		4000	2910.6 (1182.7)	4686.0 (703.2)	185.2	3501.5 (1482.1)	1654.4 (435.5)	86.5	875.7 (359.3)
			545.2	1986.0T		537.3	235.5C	157.1	1725.3C
6F		4025	3590.3 (1406.9)	5410.5 (760.8)	541.2	3791.0 (1532.9)	1889.8 (469.9)	198.0	932.3 (398.6)
			758.9	2746.9T		706.1	526.5C	130.2	2188.5C
5F		4000	3796.7 (1539.3)	5669.2 (831.8)	545.6	4300.8 (1766.1)	1801.6 (471.7)	203.5	822.8 (381.4)
			718.2	3578.5T		768.7	886.5C	59.9	2653.5C
4F		4000	3518.0 (1625.5)	5878.4 (831.6)	556.3	3897.5 (1818.0)	1895.2 (470.5)	201.3	789.7 (402.7)
			267.0	4409.9T		261.5	1247.1C	15.7	3117.7C
3F	4000	2883.0 (1731.3)	3867.1 (830.4)	552.6	3284.3 (1897.1)	1897.0 (470.6)	202.9	670.1 (389.0)	
		579.7	5240.2T		509.8	1606.4C	107.8	3583.0C	
2F	4525	1816.2 (1880.0)	5858.5 (828.2)	558.1	2333.9 (1768.7)	1895.4 (471.3)	198.8	612.2 (358.6)	
		2437.2	6068.0T		1667.8	1962.4C	199.3	4052.5C	
1F		6759.9 0.0	6690.7 (692.2)	2260.6	2024.8 0.0	3499.9 (626.5)	1244.6	4678.1 0.0	
				12800		7200			
					20000				


3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

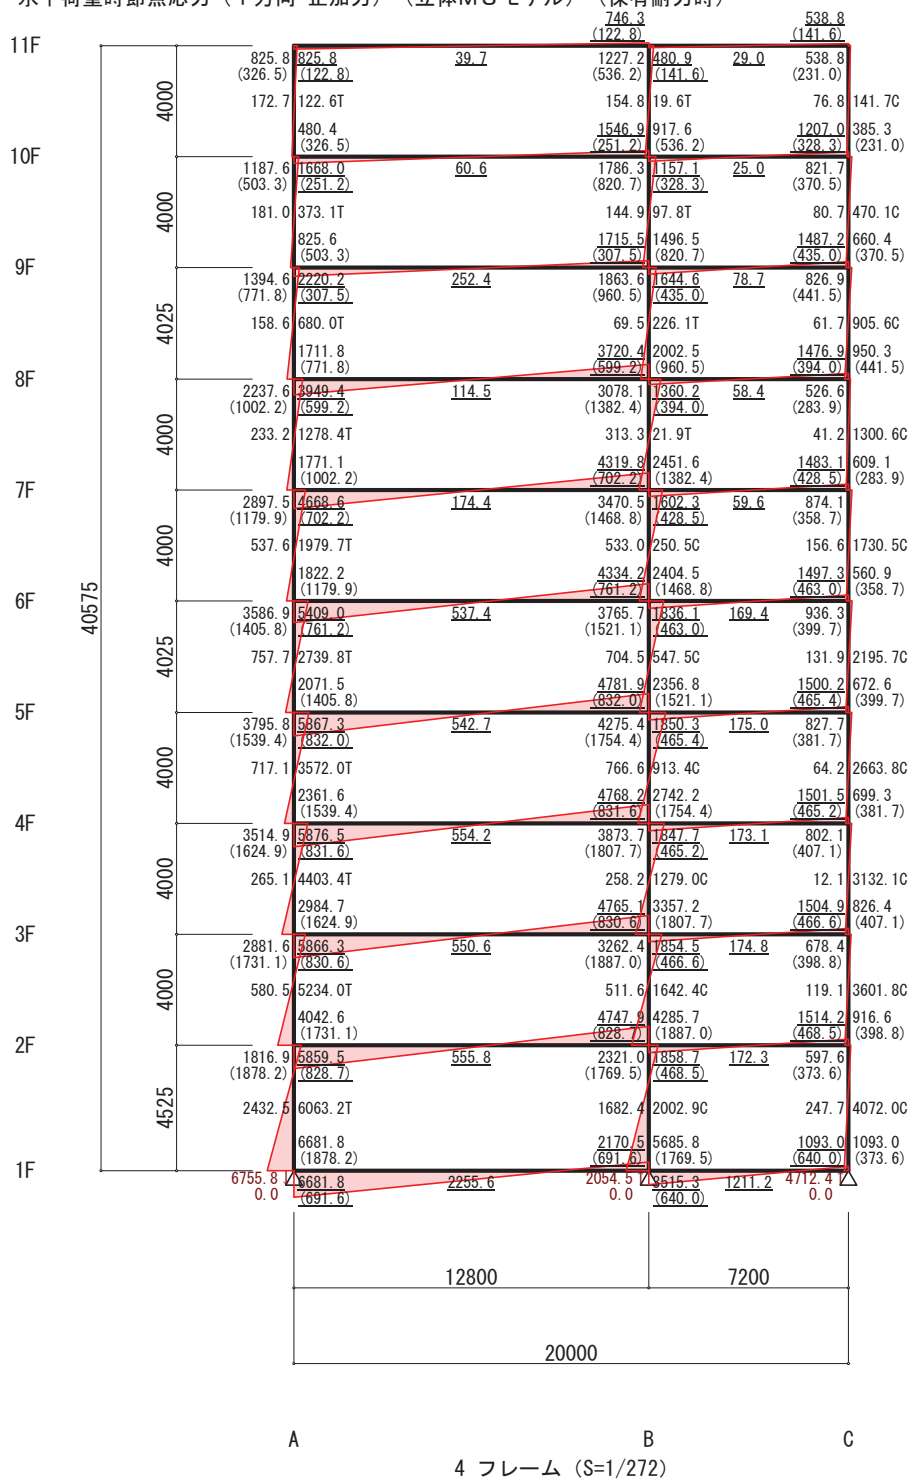


[illegible]

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

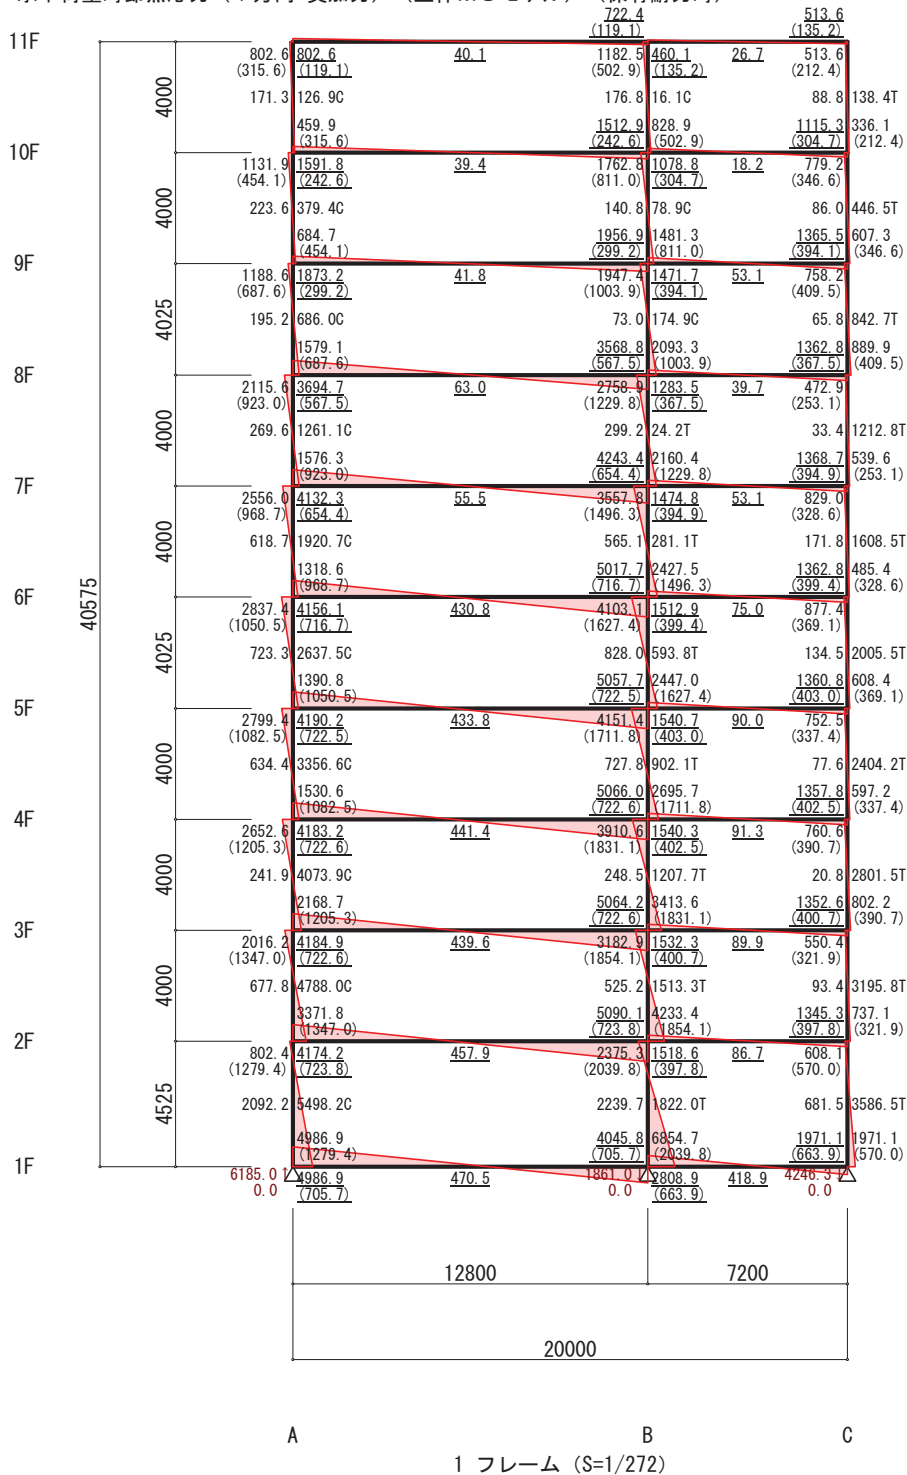


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

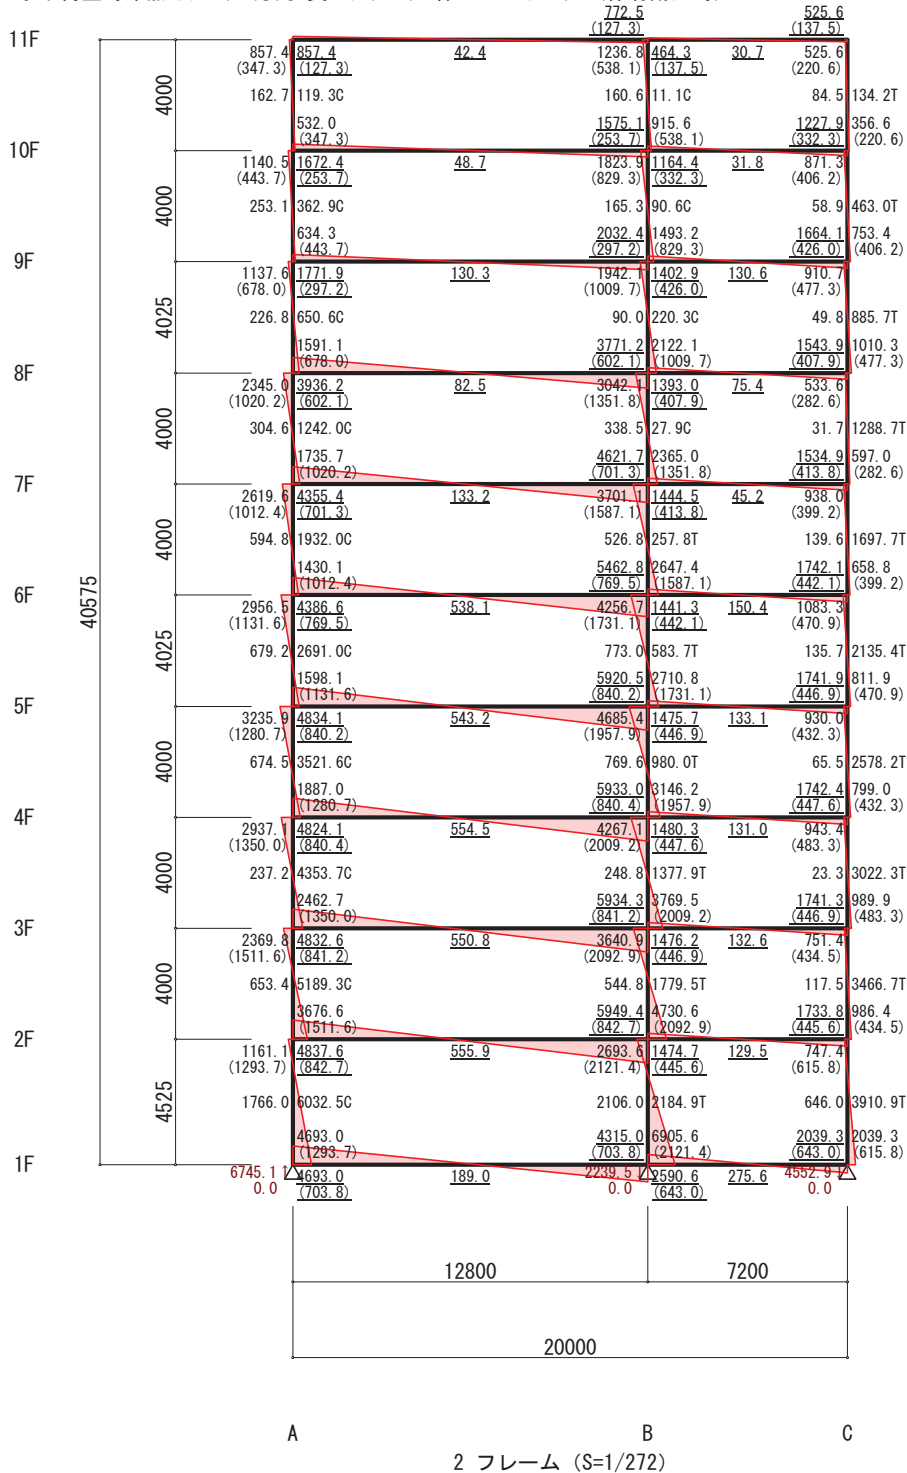


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				776.1 (127.6)		529.5 (138.2)	
11F	4000	857.0 (346.6)	857.0 (127.6)	40.5	1241.3 (543.7)	465.3 (138.2)	32.1 (226.0)
		163.8	127.9C		154.0	9.2C	77.4
		529.5 (346.6)			1556.4 (251.6)	933.4 (543.7)	1272.4 (344.6)
10F	4000	1134.4 (442.3)	1663.9 (251.6)	53.7	1831.9 (829.7)	1208.9 (344.6)	31.7 (419.0)
		249.8	378.6C		172.6	100.6C	59.9
		634.8 (442.3)			2040.7 (297.6)	1486.8 (829.7)	1708.5 (426.6)
9F	4025	1133.9 (675.0)	1768.8 (297.6)	136.0	1916.7 (998.6)	1362.8 (426.6)	172.9 (487.9)
		224.5	675.6C		93.0	228.2C	51.5
		1583.0 (675.0)			3738.8 (597.8)	2102.7 (998.6)	1589.4 (414.8)
8F	4000	2329.9 (1016.1)	3912.9 (597.8)	87.0	3033.0 (1345.5)	1396.8 (414.8)	96.3 (293.6)
		297.7	1272.6C		341.9	43.8C	31.2
		1734.4 (1016.1)			4608.6 (699.5)	2349.1 (1345.5)	1561.9 (411.7)
7F	4000	2611.1 (1011.2)	4345.6 (699.5)	131.5	3661.5 (1574.5)	1402.3 (411.7)	79.8 (402.3)
		588.7	1970.9C		512.6	245.4T	139.1
		1433.8 (1011.2)			5461.2 (768.8)	2636.4 (1574.5)	1749.9 (437.4)
6F	4025	2945.1 (1127.4)	4378.9 (768.8)	541.2	4224.0 (1717.8)	1399.2 (437.4)	175.4 (472.0)
		676.2	2738.9C		767.0	577.9T	134.5
		1592.7 (1127.4)			5917.1 (839.3)	2690.0 (1717.8)	1750.5 (442.4)
5F	4000	3233.9 (1279.4)	4826.0 (839.3)	545.6	4662.1 (1947.0)	1434.9 (442.4)	157.8 (434.8)
		674.5	3577.2C		768.0	975.6T	65.4
		1884.2 (1279.4)			5929.6 (839.6)	3126.1 (1947.0)	1752.5 (443.6)
4F	4000	2932.7 (1348.7)	4816.9 (839.6)	556.3	4244.8 (1998.9)	1441.3 (443.6)	155.6 (486.1)
		235.3	4415.8C		247.0	1372.5T	24.0
		2462.2 (1348.7)			5933.3 (840.7)	3750.7 (1998.9)	1753.9 (443.5)
3F	4000	2366.0 (1506.7)	4828.2 (840.7)	552.6	3622.2 (2083.0)	1439.6 (443.5)	157.1 (437.5)
		647.4	5255.9C		543.7	1770.5T	117.4
		3660.9 (1506.7)			5952.8 (842.9)	4709.7 (2083.0)	1747.2 (442.8)
2F	4525	1175.8 (1285.7)	4836.7 (842.9)	558.1	2684.2 (2108.8)	1441.1 (442.8)	153.1 (620.2)
		1733.1	6098.3C		2086.9	2171.0T	648.2
		4642.0 (1285.7)			4288.1 (697.7)	6858.1 (2108.8)	2051.3 (641.8)
1F		6794.2 0.0	4642.0 (697.7)	176.9	2228.7 0.0	8570.0 (641.8)	259.3 0.0
							4590.5 0.0
				12800		7200	
				20000			
		A		B		C	
		3 フレーム (S=1/272)					


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

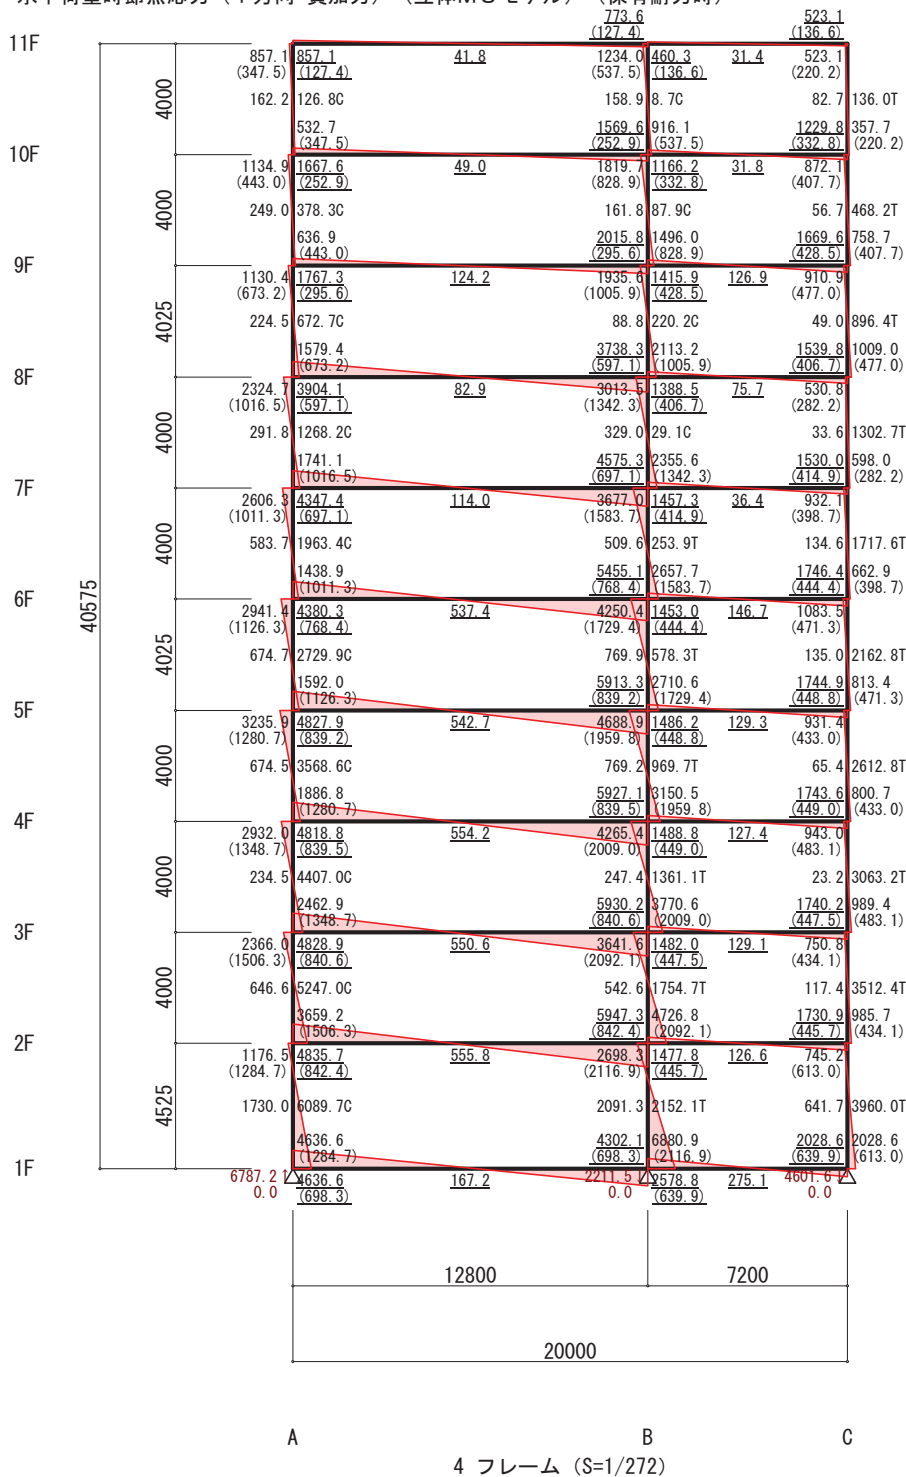


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

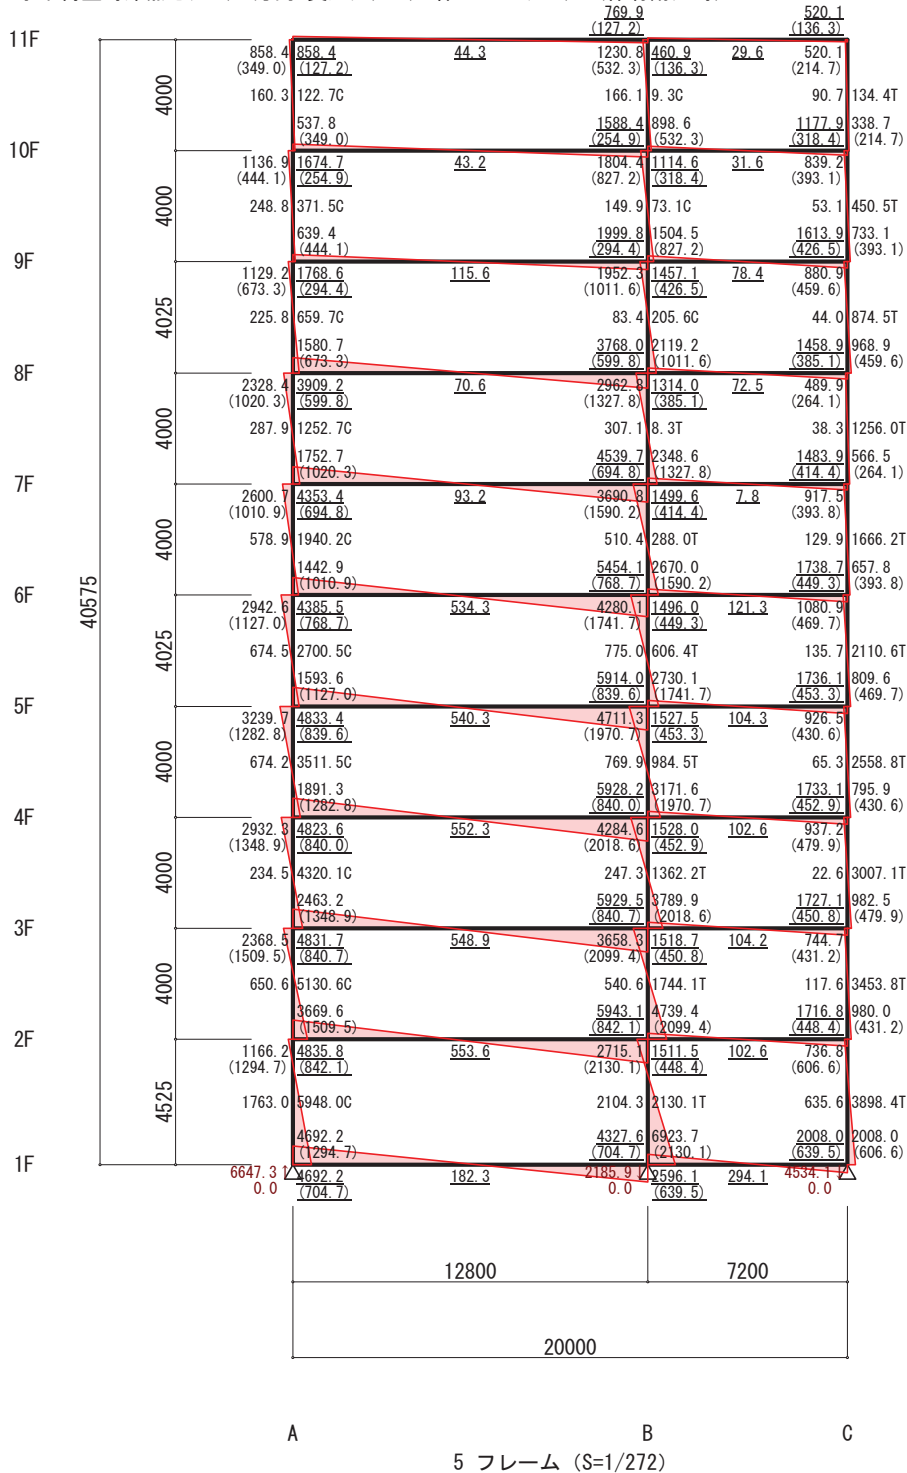

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

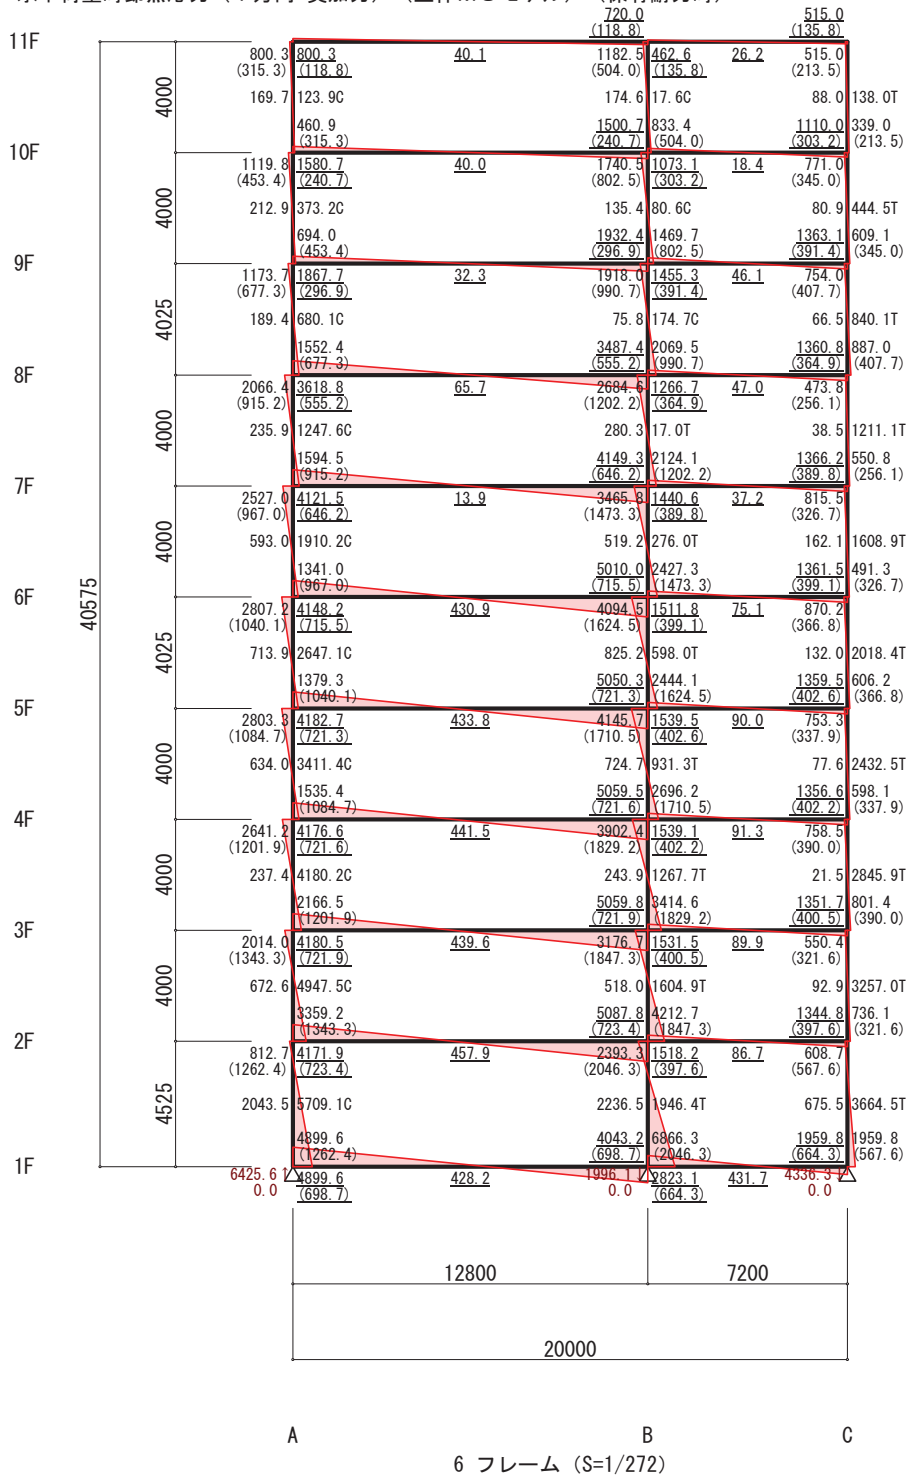

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

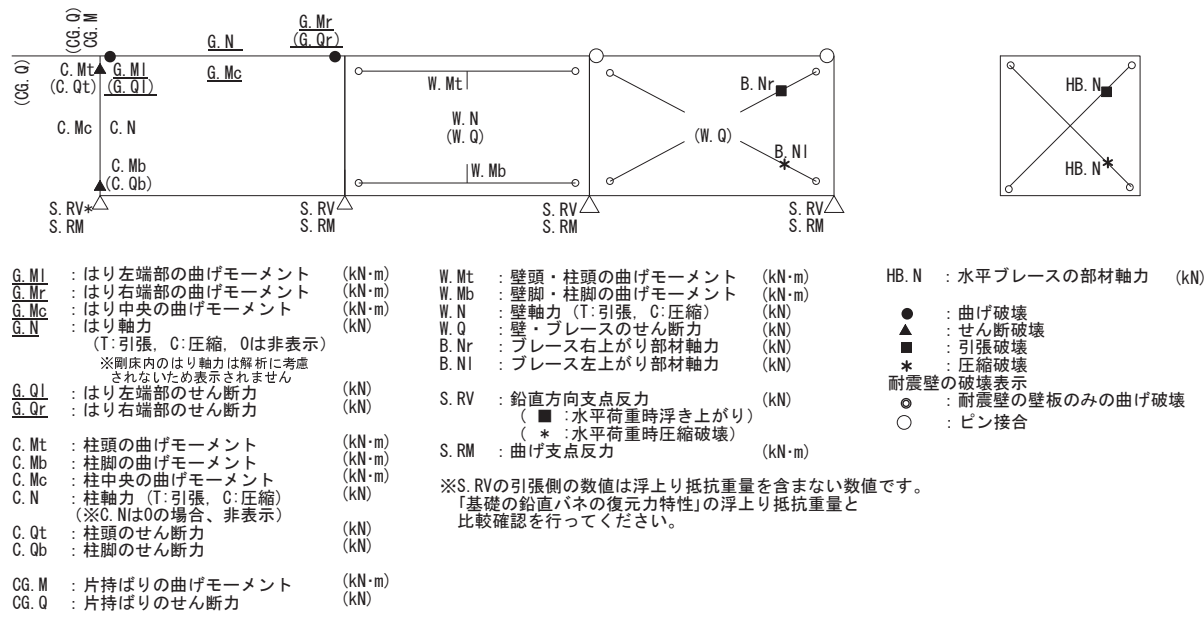

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

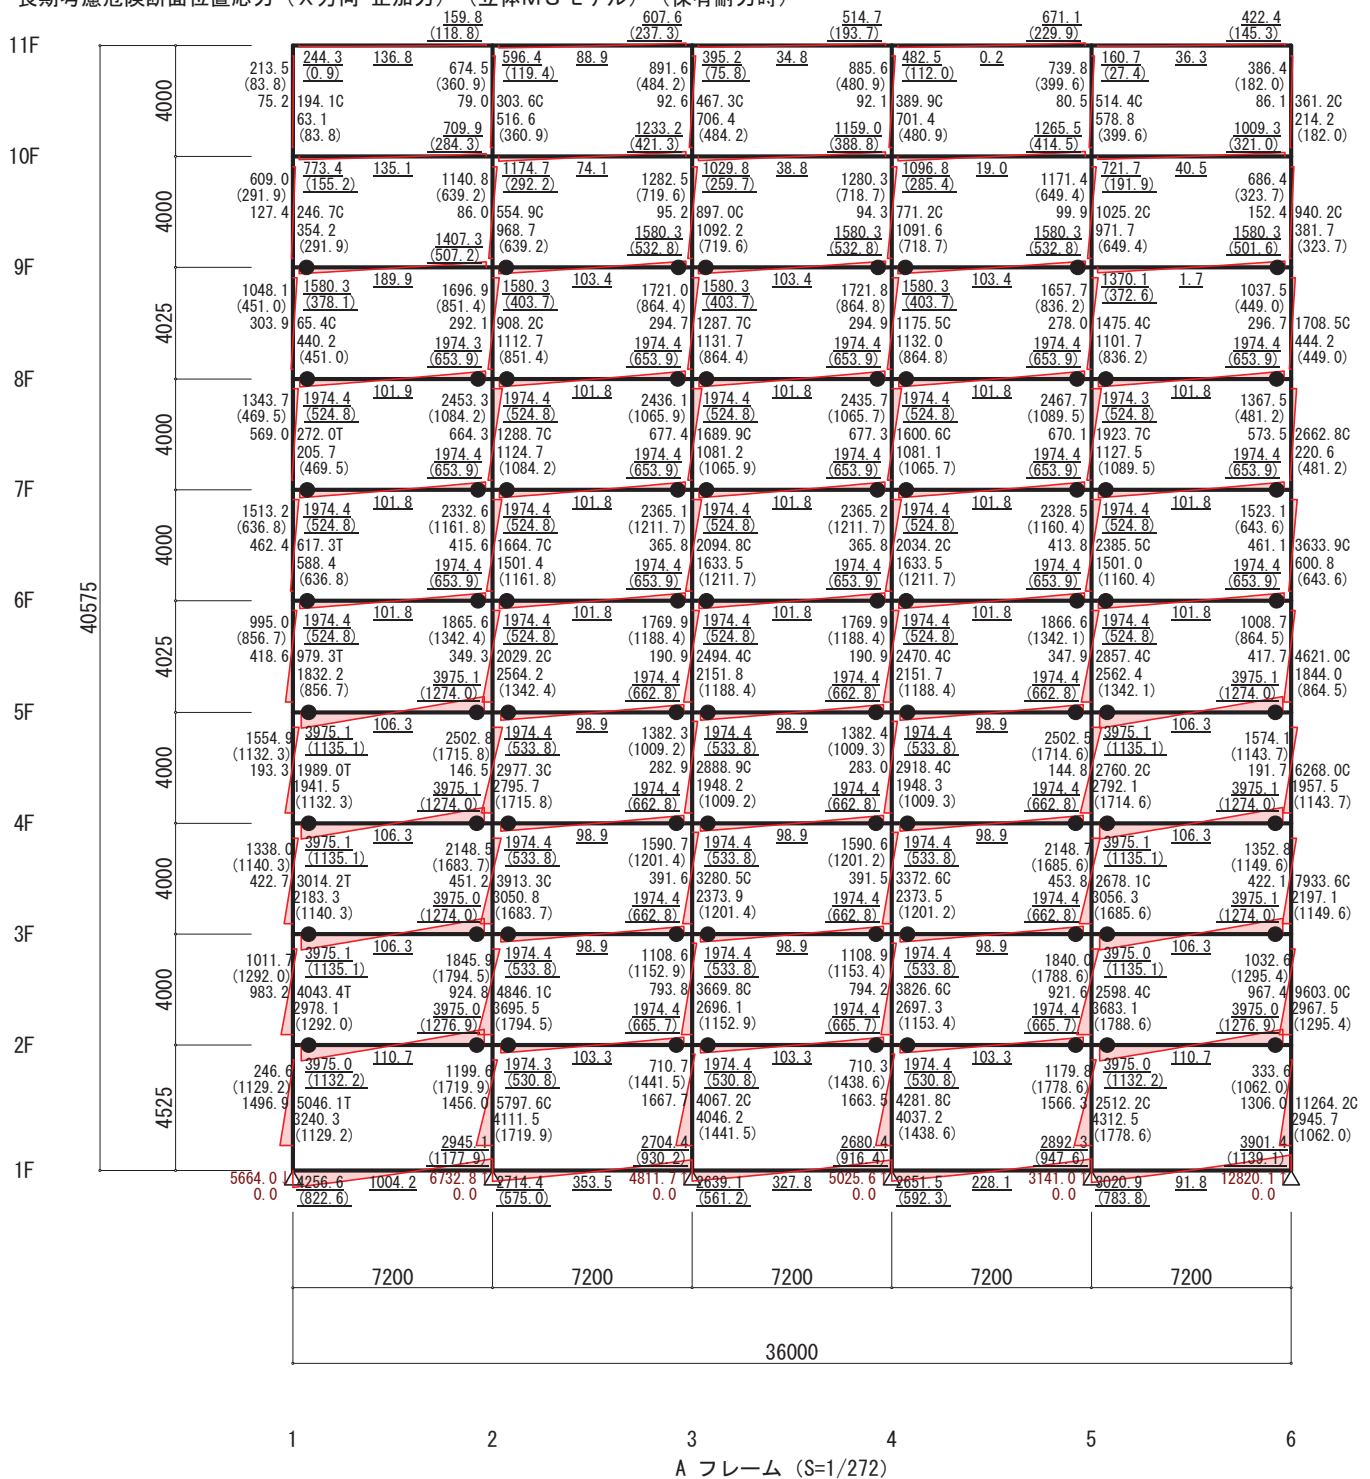


図 10-10 断面位置標高 (m) 対向 正加力 (kN) (5 桁小数点) (保骨筋あり)

4057.5

4000

4000

4025

4000

4000

4025

4000

4000

4025

4000

4525

7200

7200

7200

7200

7200

36000

1

2

3

4


5

6


B フレーム (S=1/272)

		258.6 (131.2)		281.5 (129.5)		306.7 (140.6)		402.0 (161.3)		298.4 (122.9)						
4000	188.9 (70.2)	199.3 (3.4)	74.1	417.2 (199.1)	164.5 (1.7)	45.2	485.2 (245.2)	215.2 (12.8)	58.0	557.7 (272.7)	260.6 (33.5)	33.1	498.3 (233.9)	103.2 (4.8)	6.2	301.7 (128.4)
	65.7	86.5C		67.6	270.9C		54.5	227.8C		78.8	208.6C		87.6	278.4C		76.3
4000	333.5 (119.9)	417.5 (78.0)	57.0	594.7 (278.9)	462.0 (70.1)	70.5	667.4 (308.2)	507.3 (89.7)	49.1	649.0 (298.9)	428.2 (91.1)	23.1	577.7 (264.2)	410.3 (88.3)	14.7	376.8 (136.9)
	122.9	155.3C		104.9	579.9C		126.2	528.8C		124.1	479.5C		113.7	491.1C		136.4
4025	474.6 (198.0)	608.1 (125.8)	85.2	924.8 (484.2)	795.1 (147.8)	139.4	1069.5 (607.8)	795.1 (147.8)	139.4	915.6 (482.1)	608.1 (125.8)	85.2	788.8 (385.2)	608.1 (125.8)	85.2	473.2 (199.5)
	126.9	182.0C		74.6	853.1C		2.1	838.5C		69.1	758.0C		112.3	678.4C		122.9
4000	510.4 (182.9)	807.2 (183.2)	87.1	1197.1 (569.6)	1350.1 (309.9)	141.2	1409.3 (721.7)	1350.1 (309.9)	141.2	1207.5 (575.6)	807.2 (183.2)	87.1	912.5 (411.0)	807.2 (183.2)	87.1	523.0 (189.4)
	198.3	148.9C		225.4	1028.7C		178.1	1150.2C		225.5	1147.4C		211.3	874.7C		199.8
4000	603.4 (264.6)	807.2 (183.2)	87.1	1186.2 (613.0)	1350.1 (309.9)	141.2	1375.4 (748.2)	1350.1 (309.9)	141.2	1186.4 (614.7)	807.2 (183.2)	87.1	962.1 (477.2)	807.2 (183.2)	87.1	611.4 (269.5)
	152.1	122.1C		140.4	1211.3C		99.0	1465.0C		137.8	1537.4C		148.0	1068.5C		151.6
4025	389.3 (264.8)	807.2 (183.2)	87.1	1009.3 (624.7)	1350.2 (309.9)	141.2	1241.3 (750.6)	1350.2 (309.9)	141.2	1015.5 (627.0)	807.2 (183.2)	87.1	761.7 (481.8)	807.2 (183.2)	87.1	398.5 (269.9)
	62.5	106.5C		56.5	1400.2C		39.3	1782.0C		54.2	1923.1C		60.3	1249.9C		62.1
4000	195.8 (163.7)	807.2 (183.2)	87.1	809.2 (526.3)	1350.2 (309.9)	141.2	1110.8 (690.9)	1350.2 (309.9)	141.2	818.5 (531.3)	807.2 (183.2)	87.1	565.1 (382.2)	807.2 (183.2)	87.1	205.3 (169.8)
	83.5	111.5C		88.7	1603.2C		67.9	2104.7C		88.0	2306.3C		87.0	1416.9C		84.3
4000	365.5 (256.0)	807.2 (183.2)	87.1	966.3 (599.3)	1350.1 (309.9)	141.2	1198.2 (729.6)	1350.1 (309.9)	141.2	969.4 (599.1)	807.2 (183.2)	87.1	728.4 (463.4)	807.2 (183.2)	87.1	372.5 (258.6)
	71.3	127.2C		56.1	1811.1C		46.4	2431.2C		52.6	2690.1C		62.2	1577.4C		68.6
4000	198.8 (193.7)	807.2 (183.2)	87.1	847.5 (596.8)	1350.1 (309.9)	141.2	1139.9 (725.5)	1350.1 (309.9)	141.2	863.9 (598.4)	807.2 (183.2)	87.1	589.2 (439.1)	807.2 (183.2)	87.1	214.3 (207.8)
	131.8	147.2C		170.6	2013.8C		97.7	2758.8C		157.0	3075.7C		159.9	1735.7C		140.3

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

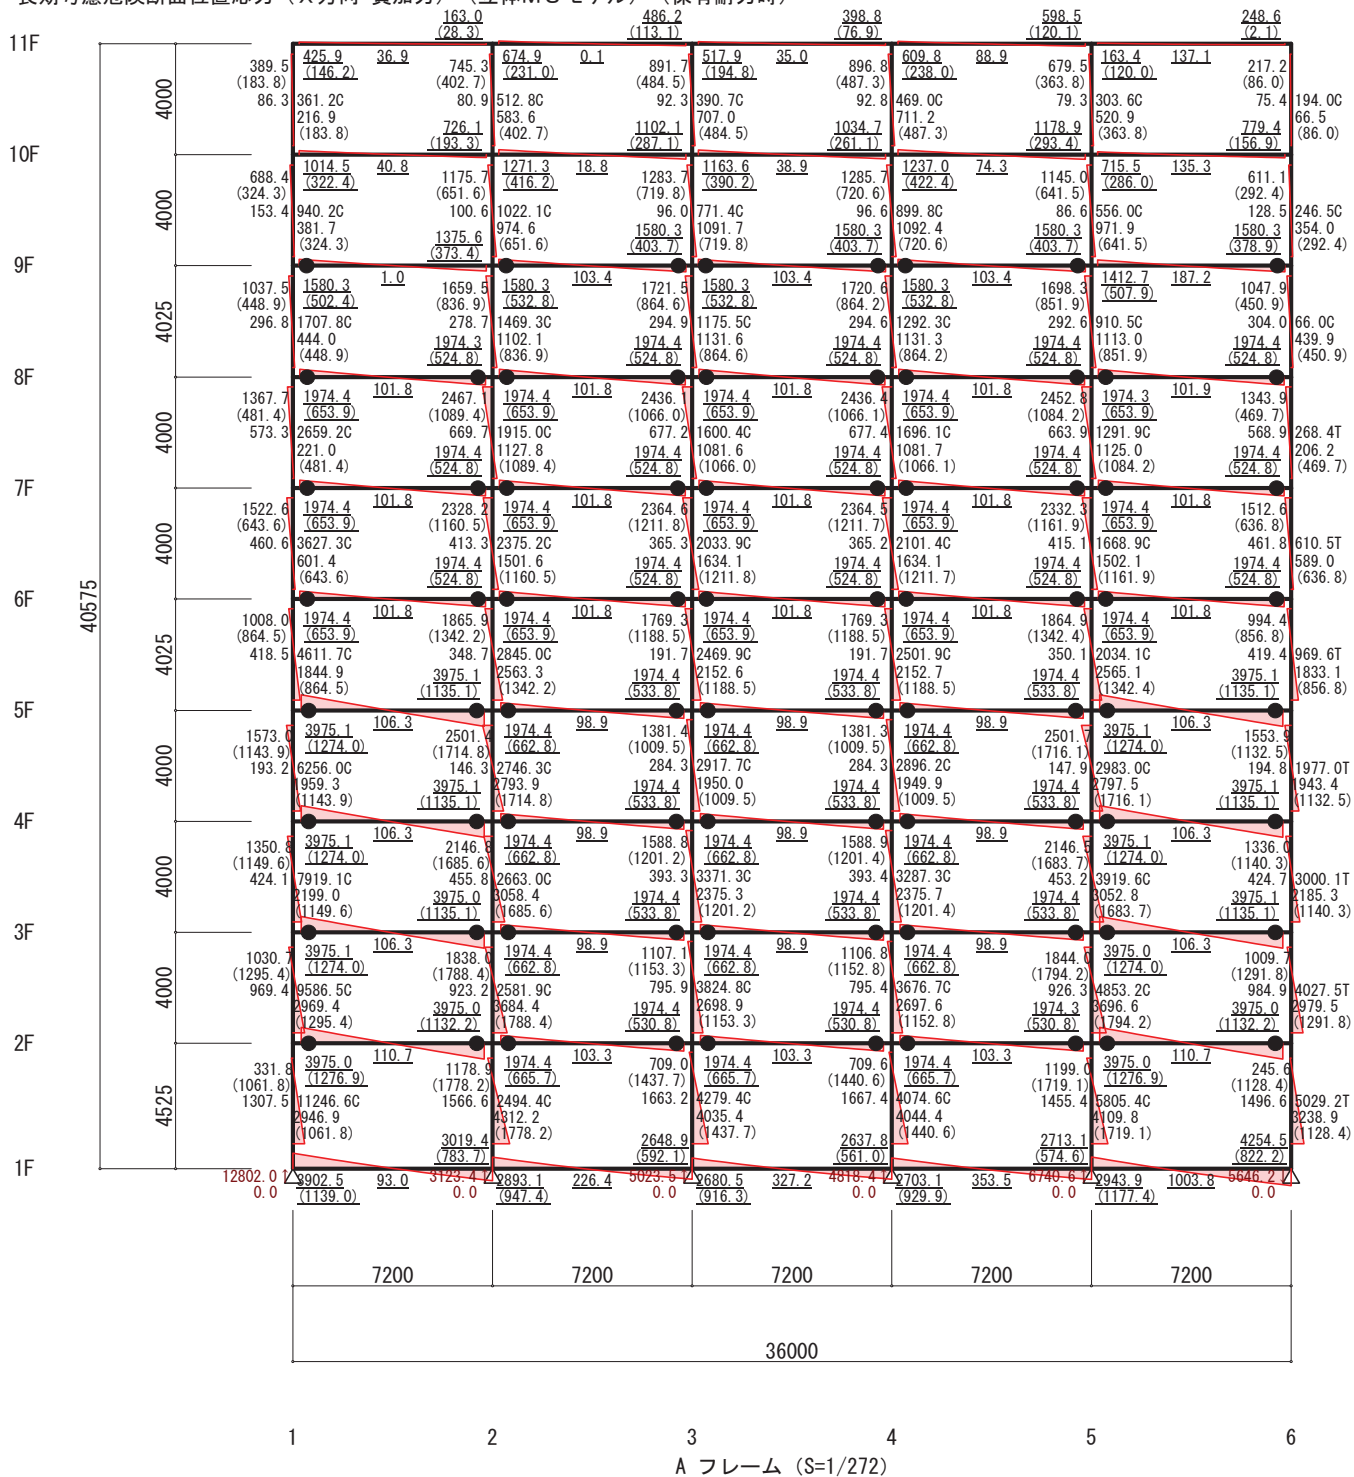


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

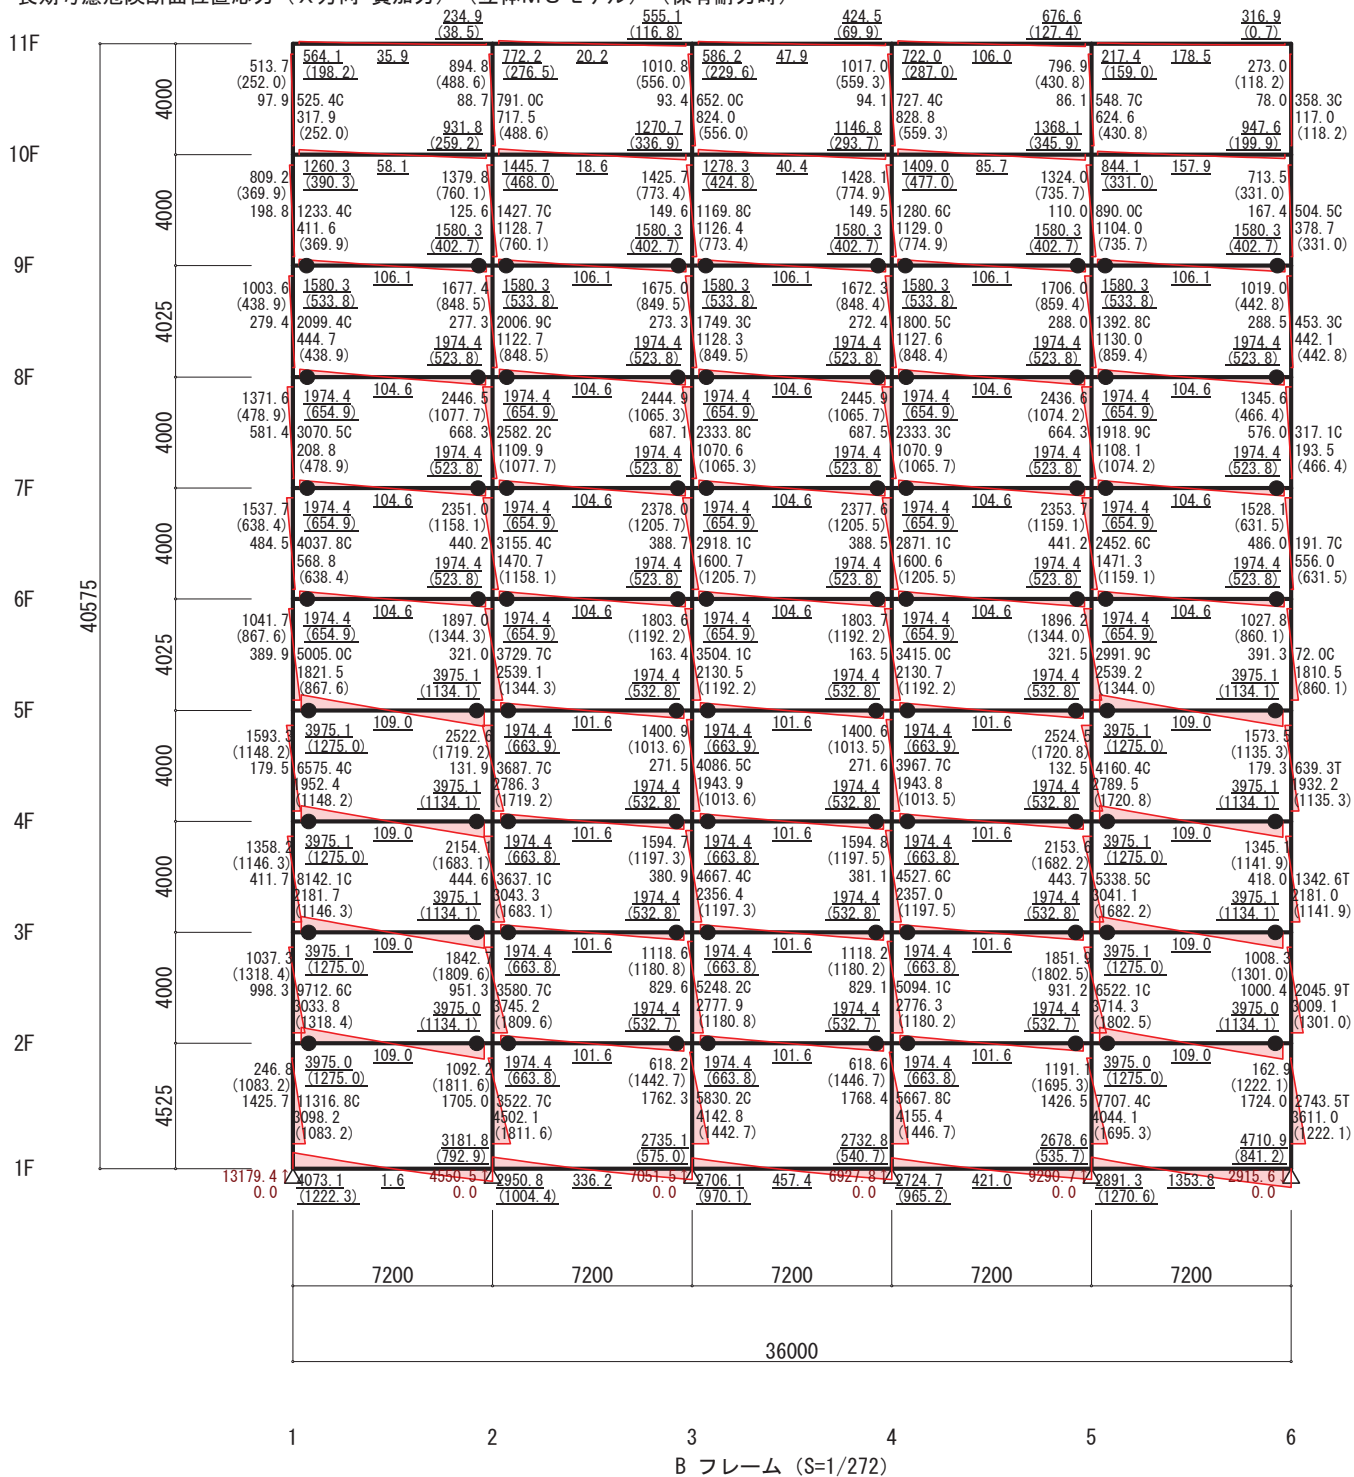


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

11F	4000	359.8 (154.9)	356.4 (145.1)	23.4	515.2 (256.2)	328.9 (144.9)	50.3	467.3 (235.6)	256.7 (117.4)	28.9	476.2 (224.9)	376.7 (156.4)	41.6	451.7 (209.0)	203.6 (119.8)	90.3	165.7 (60.4)	96.3C	
		87.7	244.9C		65.3	219.3C		53.5	206.8C		81.3	303.5C		84.7	225.3C		59.6	46.5 (60.4)	
10F	4000	383.8 (139.3)	600.3 (205.8)	4.3	654.7 (300.8)	662.5 (255.5)	52.9	659.9 (305.6)	592.5 (239.2)	67.5	597.5 (279.9)	528.7 (193.9)	35.3	558.7 (257.6)	468.3 (181.4)	53.2	333.9 (120.0)	165.4C	
		139.3	576.4C		126.4	476.9C		123.2	497.1C		106.0	587.7C		106.3	474.2C		123.2	87.6 (120.0)	
9F	4025	471.2 (198.7)	608.1 (231.9)	85.2	914.1 (481.4)	795.1 (319.9)	139.4	1072.0 (607.8)	795.1 (319.9)	139.4	923.9 (483.6)	608.1 (231.9)	85.2	794.7 (387.2)	608.1 (231.9)	85.2	474.7 (197.9)	189.7C	
		122.3	910.9C		68.7	751.6C		4.7	787.6C		74.8	816.4C		114.8	729.6C		127.1	220.5 (197.9)	
8F	4000	524.0 (189.8)	807.2 (291.6)	87.1	1208.4 (575.8)	1350.1 (484.3)	141.2	1412.0 (721.3)	1350.1 (484.3)	141.2	1198.6 (569.6)	807.2 (291.6)	87.1	911.1 (410.5)	807.2 (291.6)	87.1	510.7 (183.0)	154.4C	
		200.2	1314.7C		226.0	1137.1C		181.5	1083.7C		227.0	947.6C		210.8	991.1C		198.5	113.8 (183.0)	
7F	4000	611.1 (269.4)	807.2 (291.6)	87.1	1186.5 (614.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1379.4 (748.8)	1350.1 (484.3)	141.2	1187.8 (613.4)	807.2 (291.6)	87.1	962.5 (477.4)	807.2 (291.6)	87.1	603.3 (264.5)	125.4C	
		151.5	1715.2C		137.9	1520.0C		101.9	1380.9C		141.4	1081.7C		148.1	1258.9C		152.0	299.3 (264.5)	
6F	4025	398.6 (269.9)	807.2 (291.6)	87.1	1015.6 (627.2)	1350.2 (484.3)	141.2	1242.6 (751.9)	1350.2 (484.3)	141.2	1009.3 (625.3)	807.2 (291.6)	87.1	761.5 (481.6)	807.2 (291.6)	87.1	389.3 (264.8)	107.9C	
		61.9	2099.4C		54.3	1892.0C		40.1	1674.0C		57.5	1214.7C		60.2	1532.8C		62.4	514.1 (264.8)	
5F	4000	205.4 (169.9)	807.2 (291.6)	87.1	818.1 (531.2)	1350.2 (484.3)	141.2	1107.4 (689.6)	1350.2 (484.3)	141.2	807.1 (525.5)	807.2 (291.6)	87.1	565.5 (382.7)	807.2 (291.6)	87.1	195.9 (163.8)	111.3C	
		84.4	2462.6C		88.2	2250.9C		69.1	1964.4C		89.3	1350.4C		87.4	1821.0C		83.5	362.9 (163.8)	
4F	4000	372.4 (258.5)	807.2 (291.6)	87.1	969.3 (599.2)	1350.2 (484.3)	141.2	1199.3 (730.5)	1350.1 (484.3)	141.2	967.2 (600.3)	807.2 (291.6)	87.1	727.1 (462.0)	807.2 (291.6)	87.1	365.3 (256.0)	125.7C	
		68.7	2814.1C		52.9	2606.4C		46.9	2253.9C		57.0	1485.7C		61.0	2115.2C		71.4	508.1 (256.0)	
3F	4000	214.3 (207.9)	807.2 (291.6)	87.1	863.1 (599.4)	1350.2 (484.3)	141.2	1136.7 (729.4)	1350.1 (484.3)	141.2	844.4 (597.2)	807.2 (291.6)	87.1	592.4 (443.6)	807.2 (291.6)	87.1	198.8 (193.8)	144.6C	
		140.4	3157.5C		159.5	2965.5C		107.7	2543.6C		174.4	1616.0C		164.3	2407.0C		131.8	462.5 (193.8)	
2F	4525	495.1 (207.9)	807.2 (291.6)	95.4	1182.1 (599.4)	1350.1 (484.3)	133.0	1317.2 (692.7)	1350.1 (489.5)	149.5	732.1 (603.2)	807.2 (296.8)	95.4	514.2 (505.9)	807.2 (296.8)	95.4	222.1 (403.4)	169.0C	
		213.0 (376.4)	3511.1C		225.0	3344.0C		126.1	2852.0C		297.1	1746.9C		348.8	2694.5C		466.2	1154.4 (403.4)	
1F	40575	3997.7 (0.0)	410.1 (469.7)	10.2	3693.3 (0.0)	1036.5 (417.8)	176.6	3328.8 (0.0)	1233.6 (457.8)	123.5	2148.0 (0.0)	1085.5 (386.4)	14.6	3372.1 (0.0)	1249.4 (561.9)	482.5	161.6 (206.7)		
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		7200																	
		36000																	
		C フレーム (S=1/272)																	
		1 2 3 4 5 6																	


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

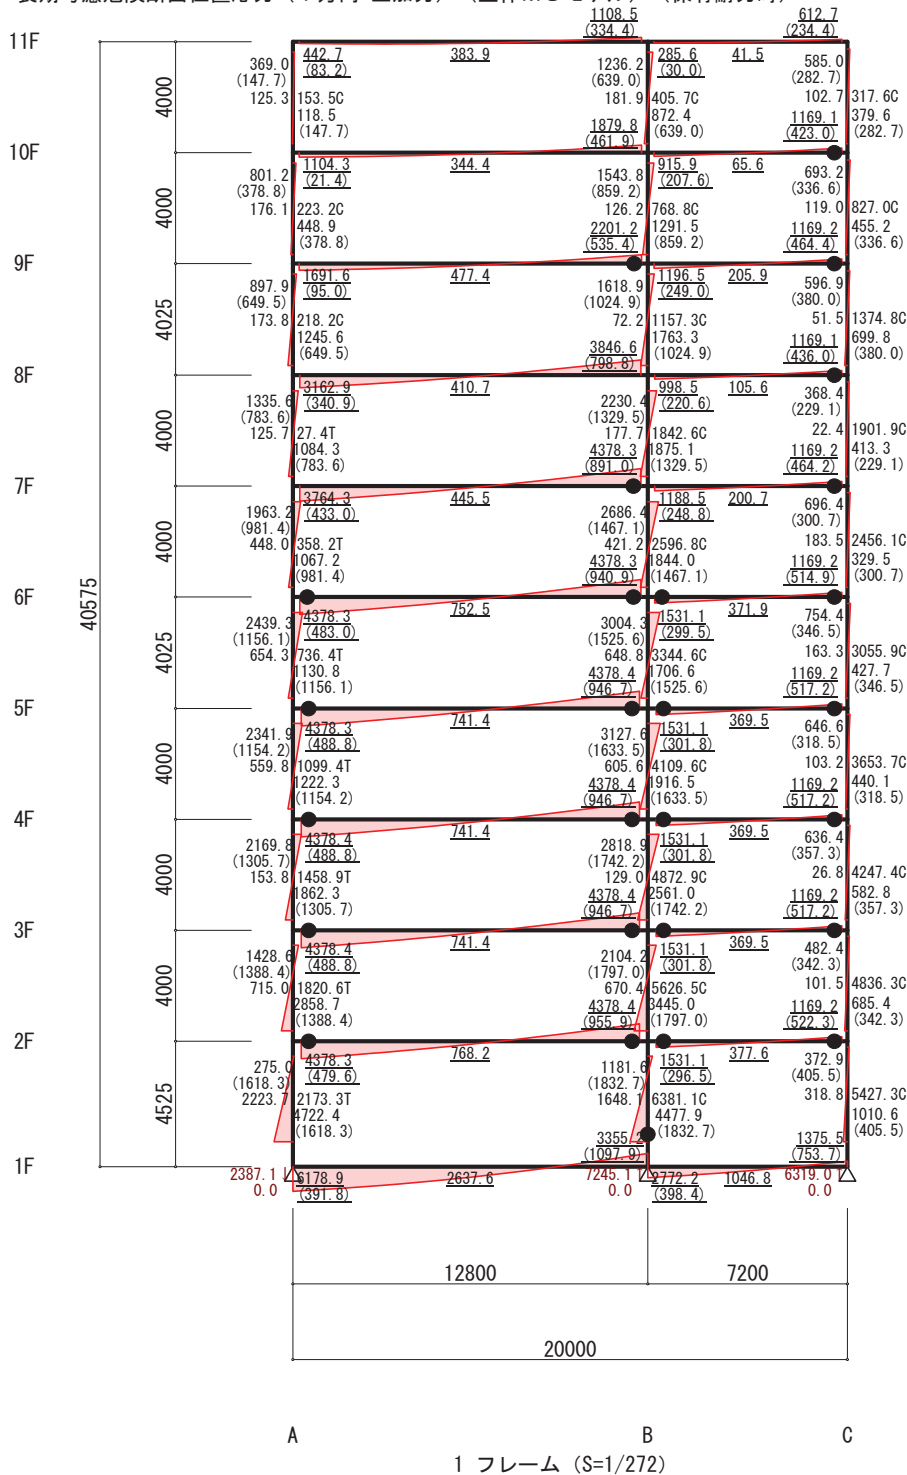


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

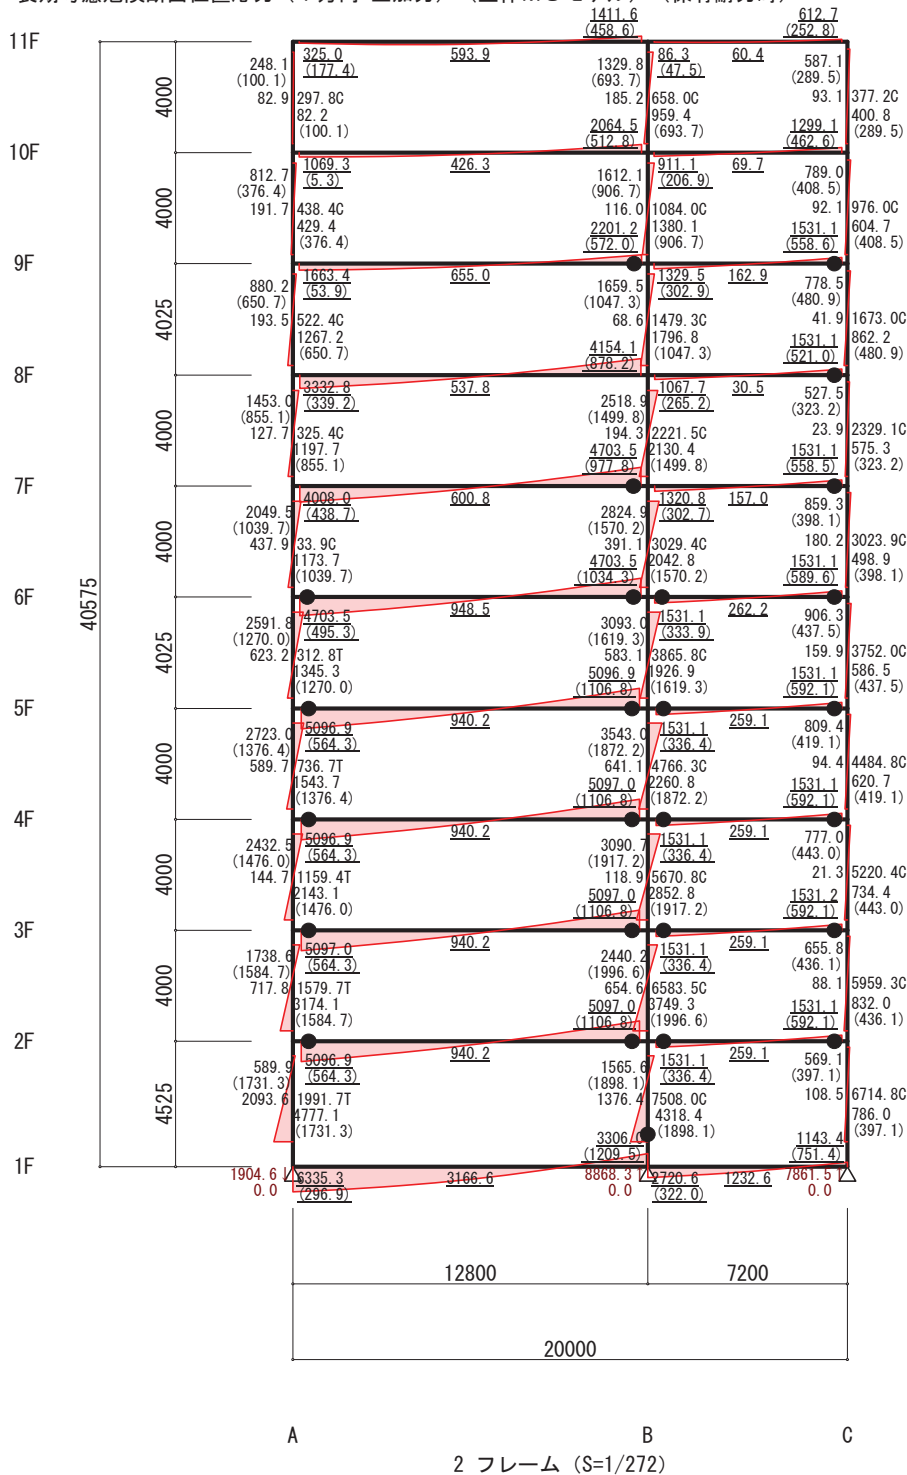


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

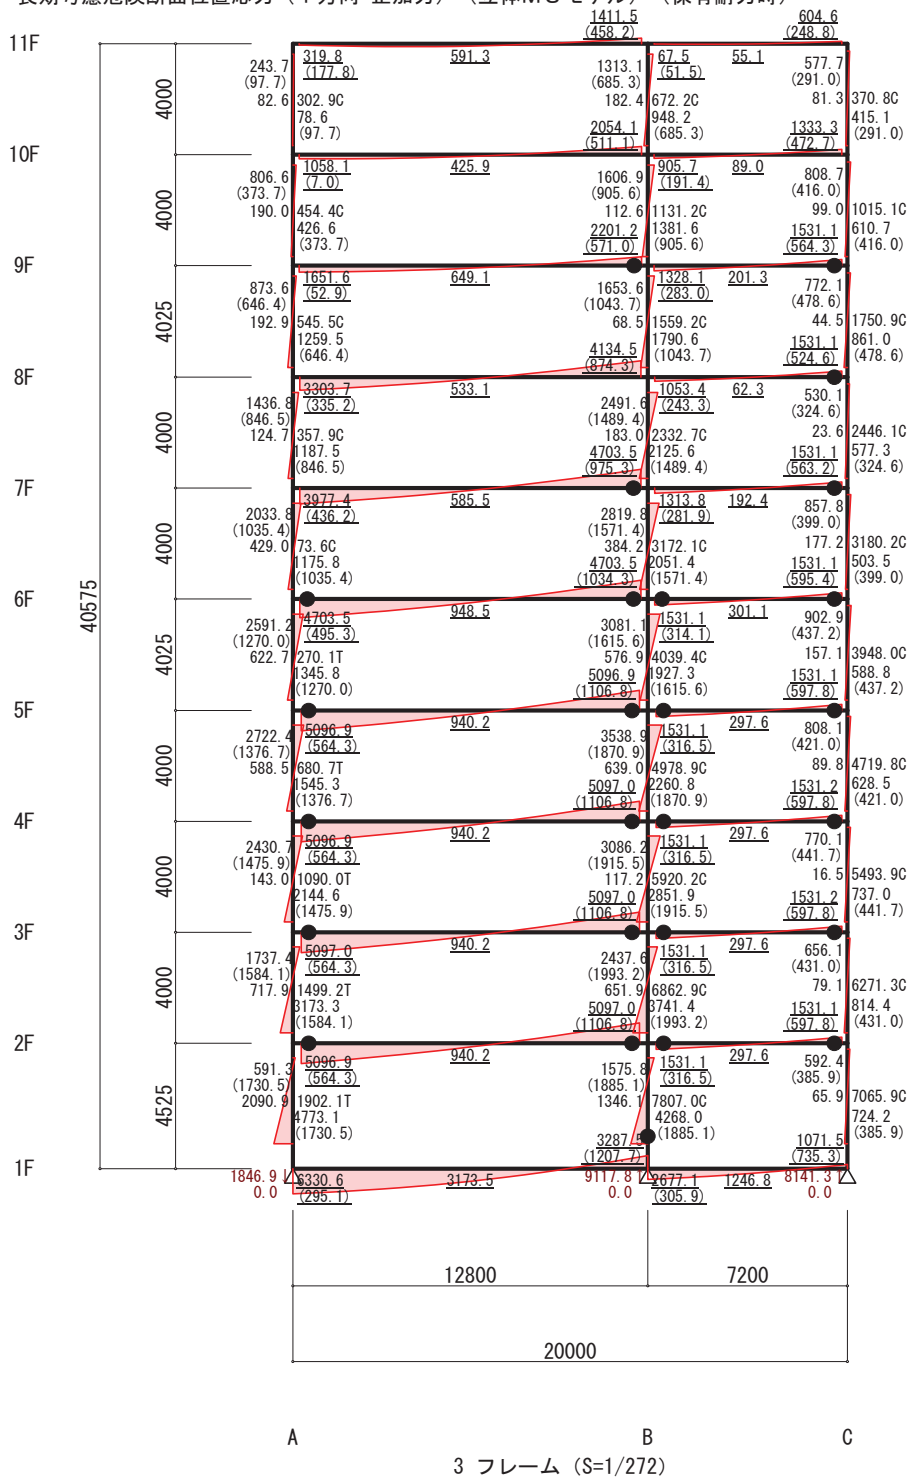


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

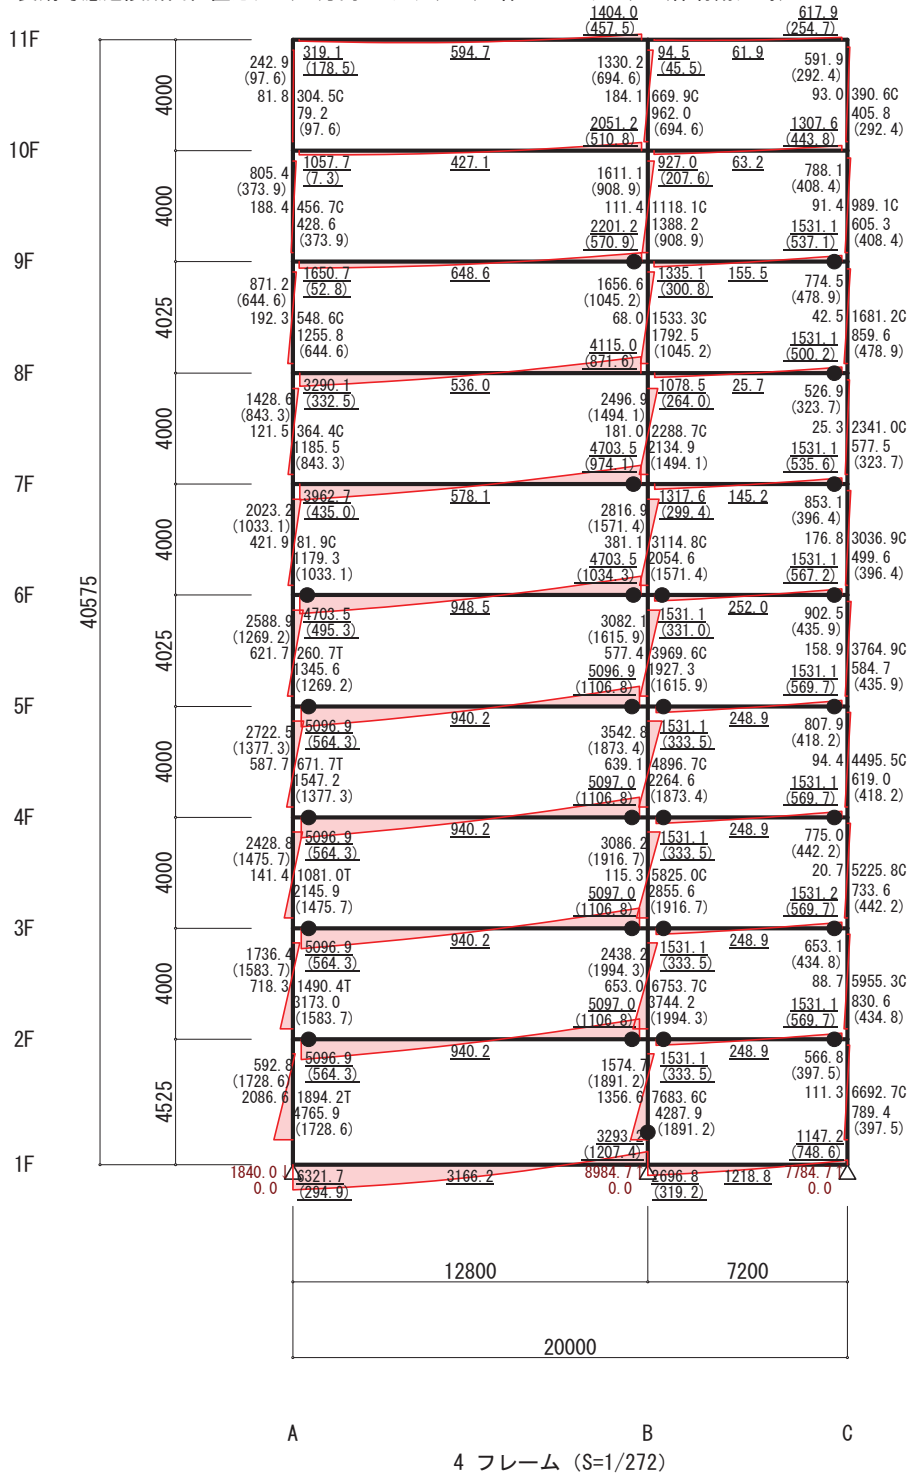


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

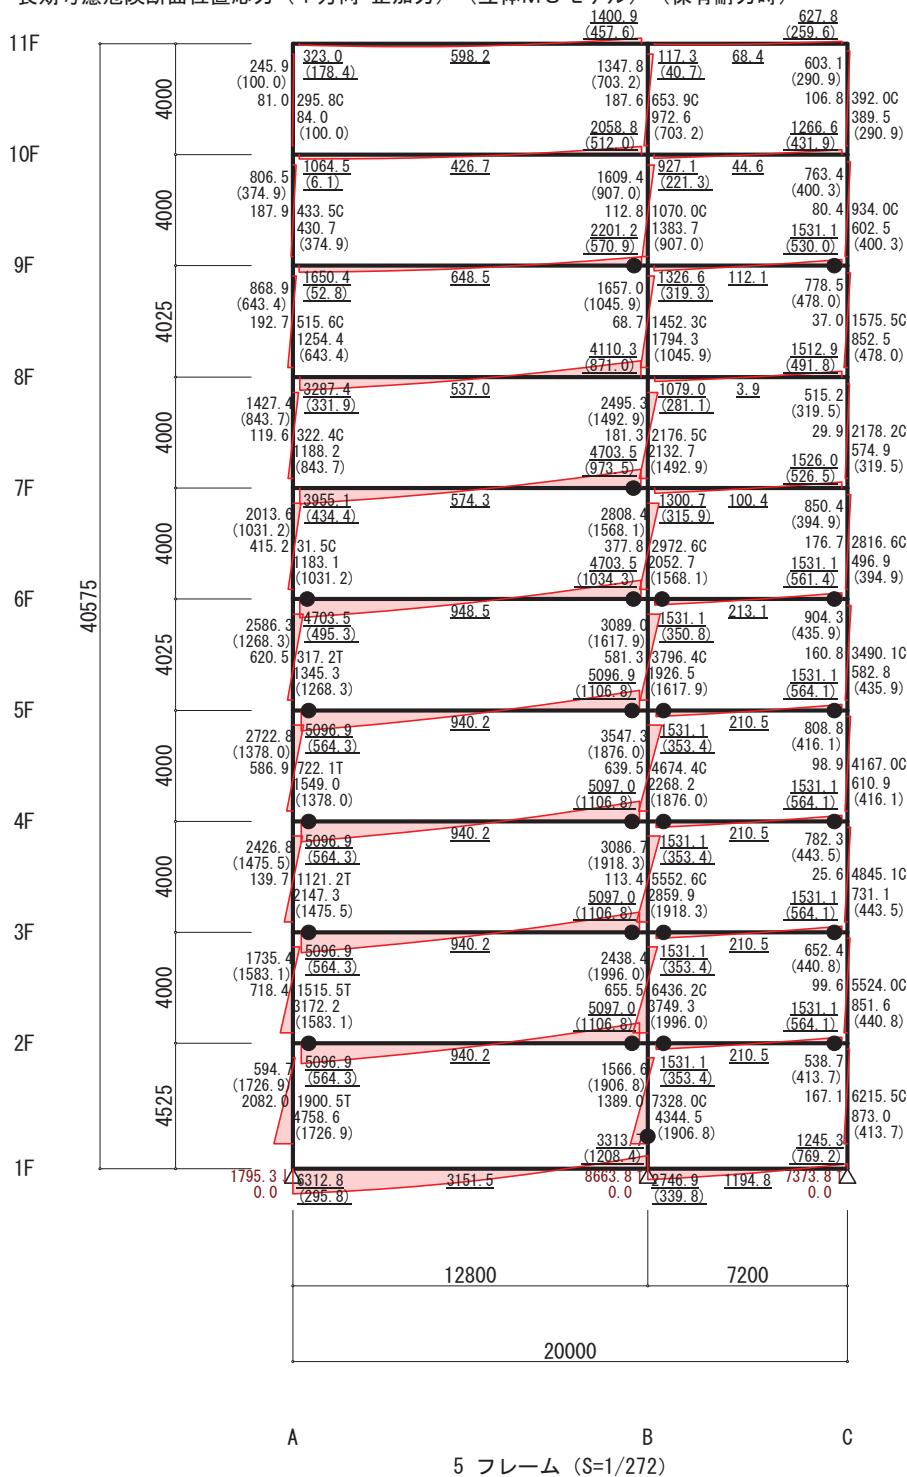


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

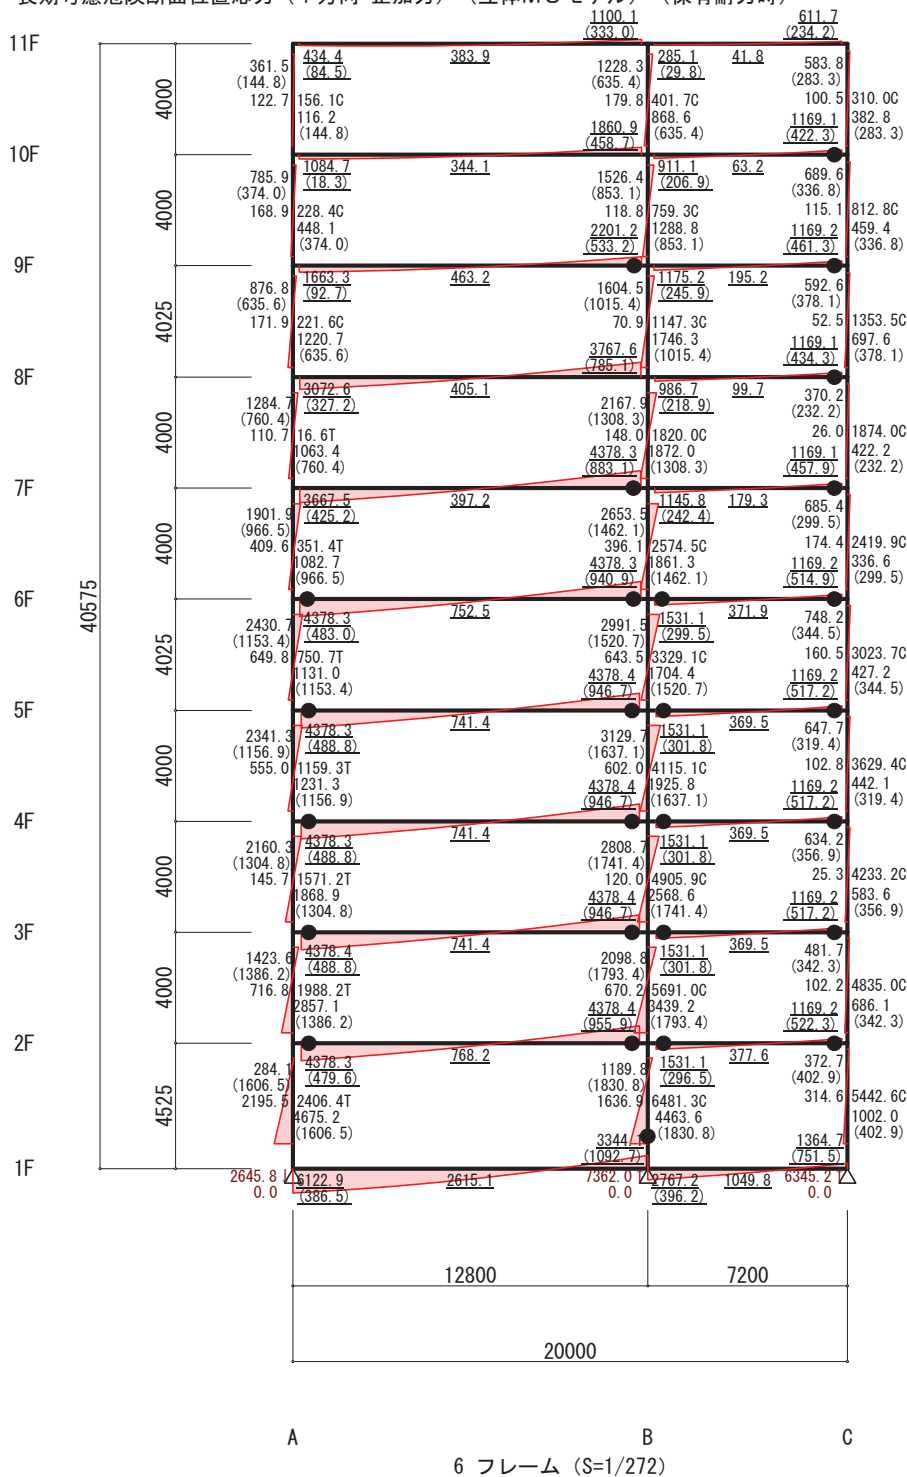


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

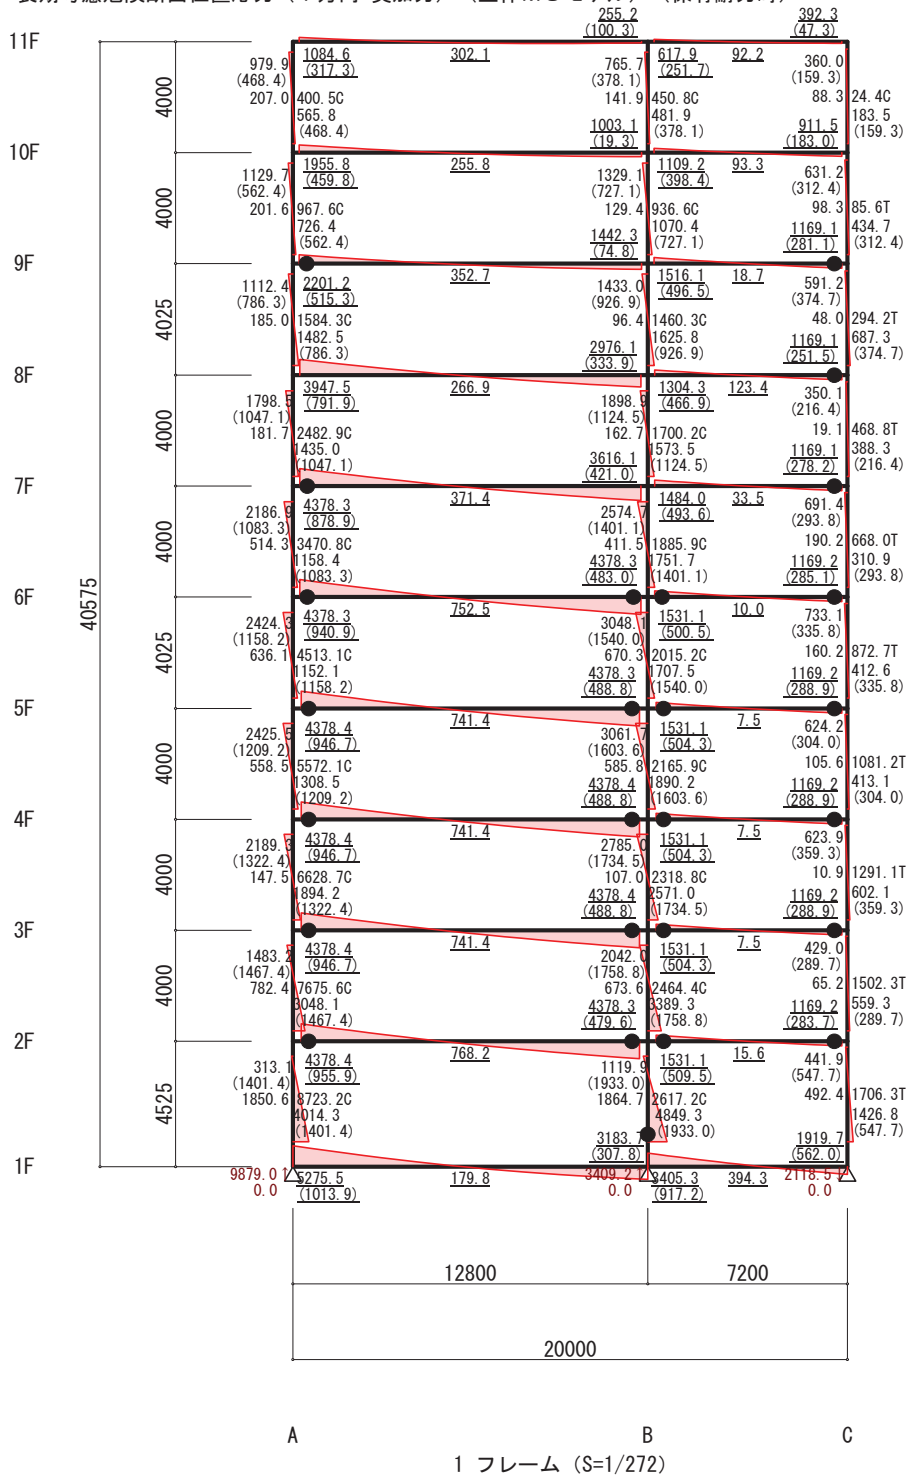


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

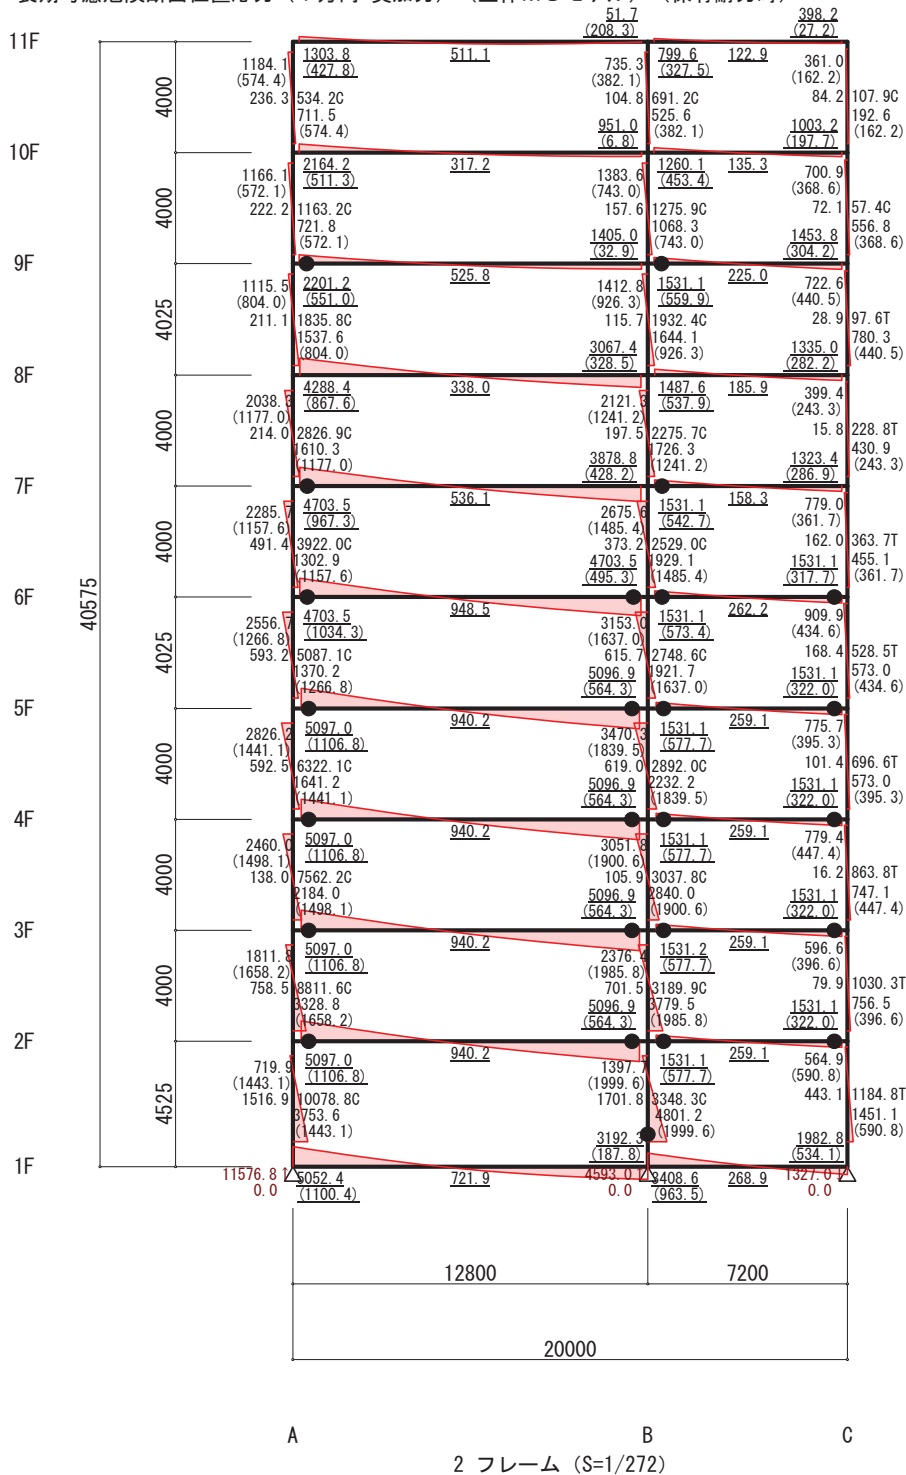


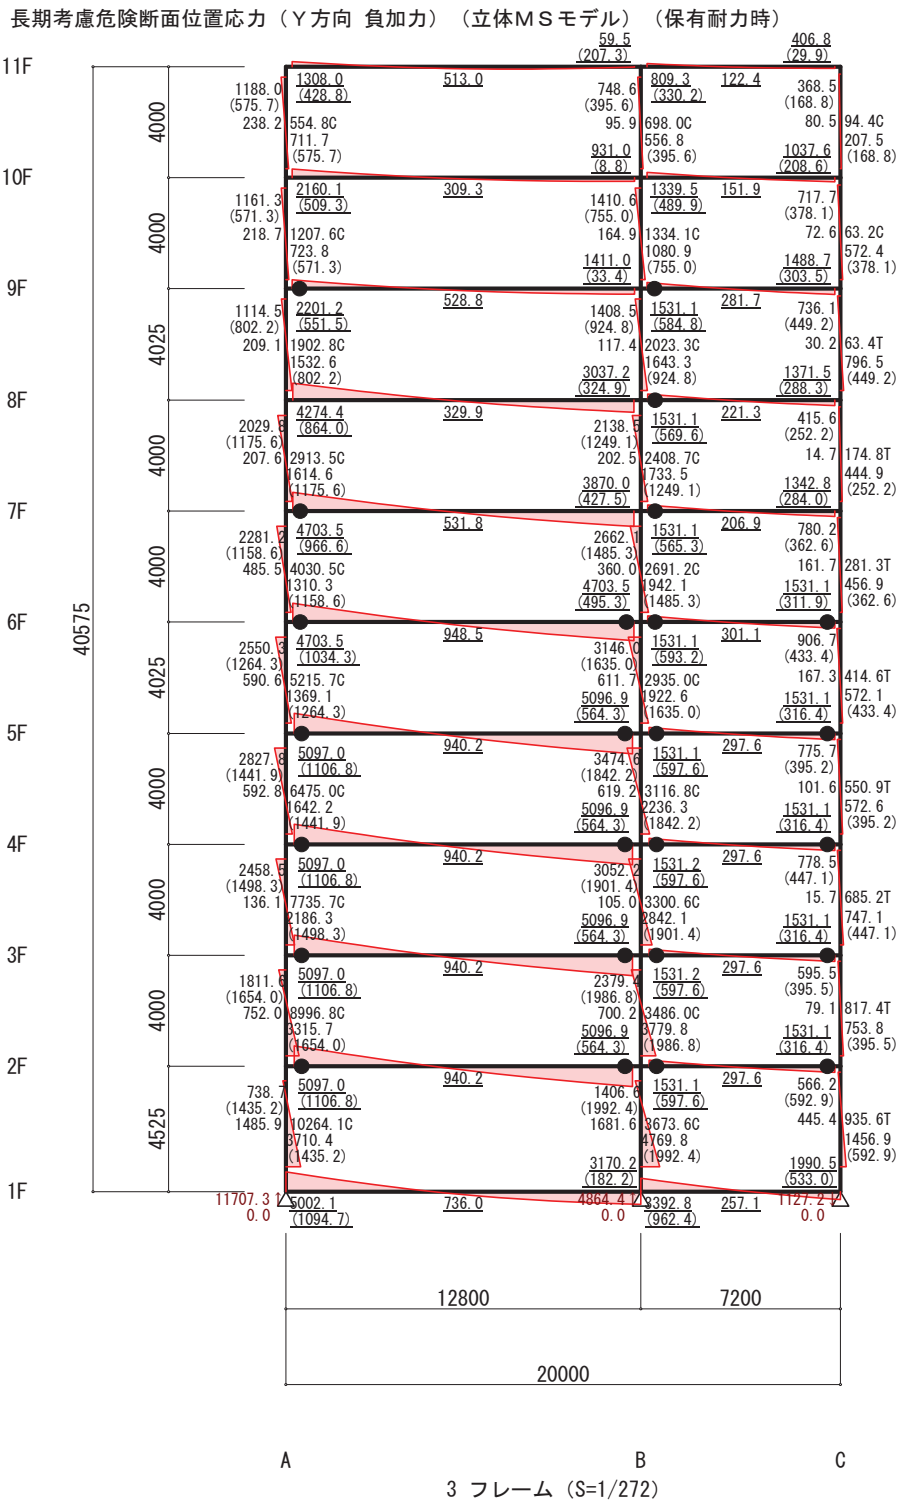


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

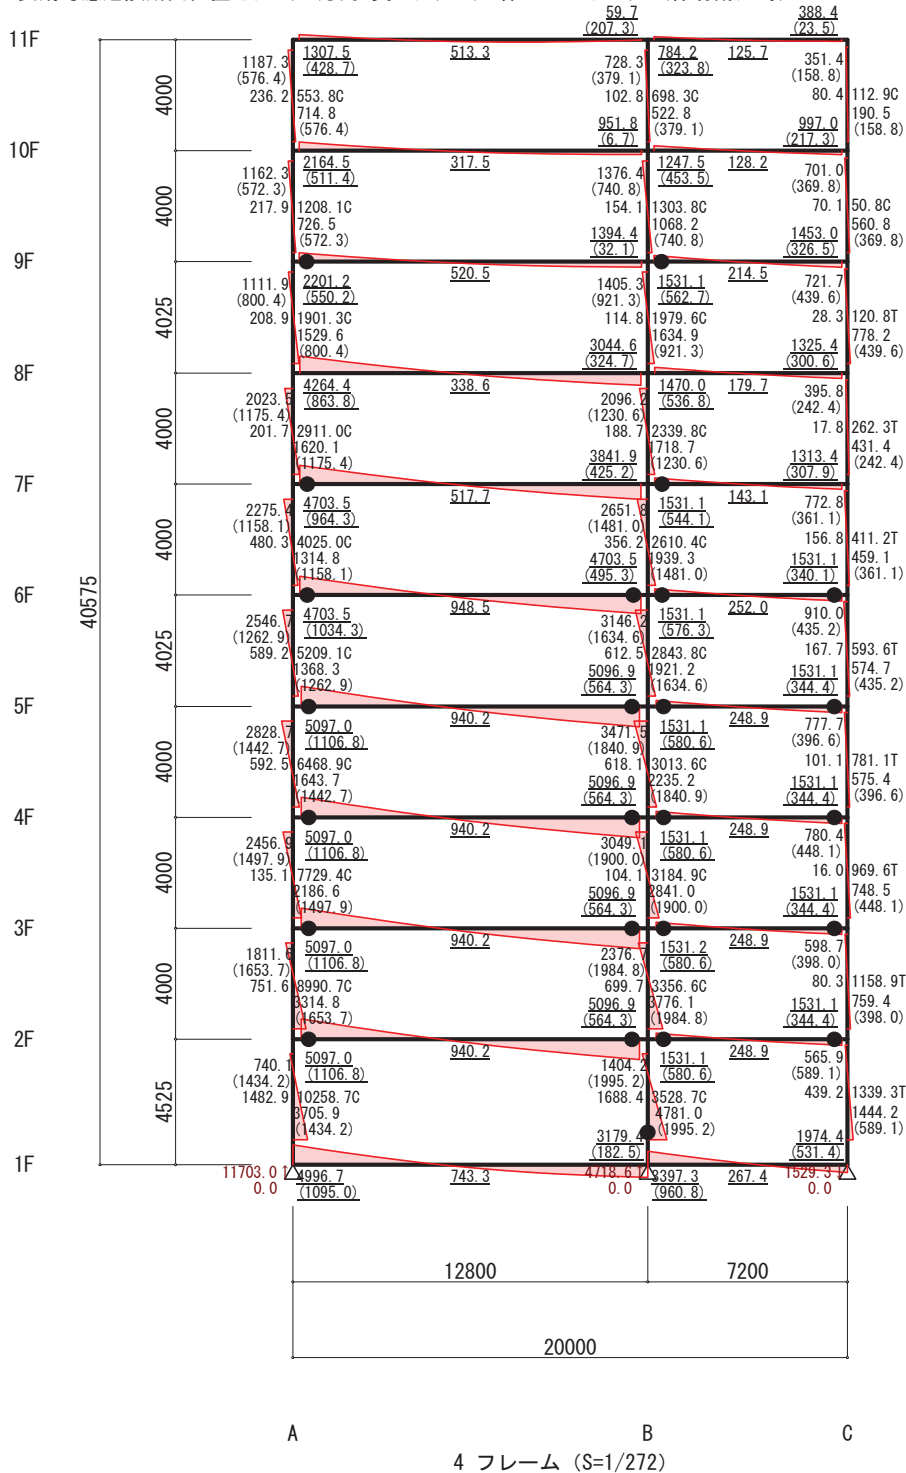




長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

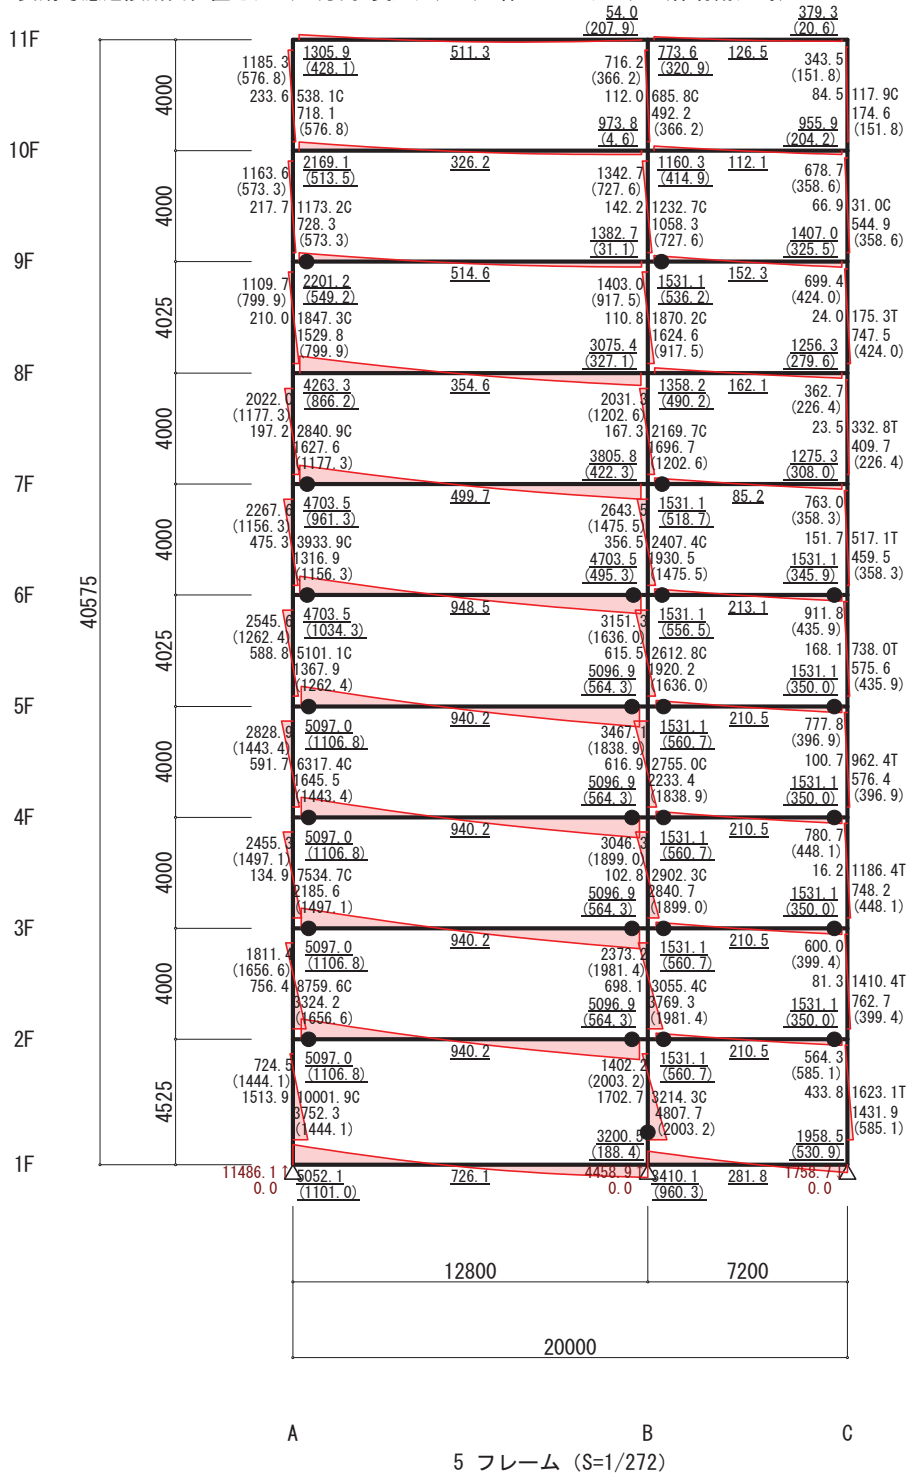

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

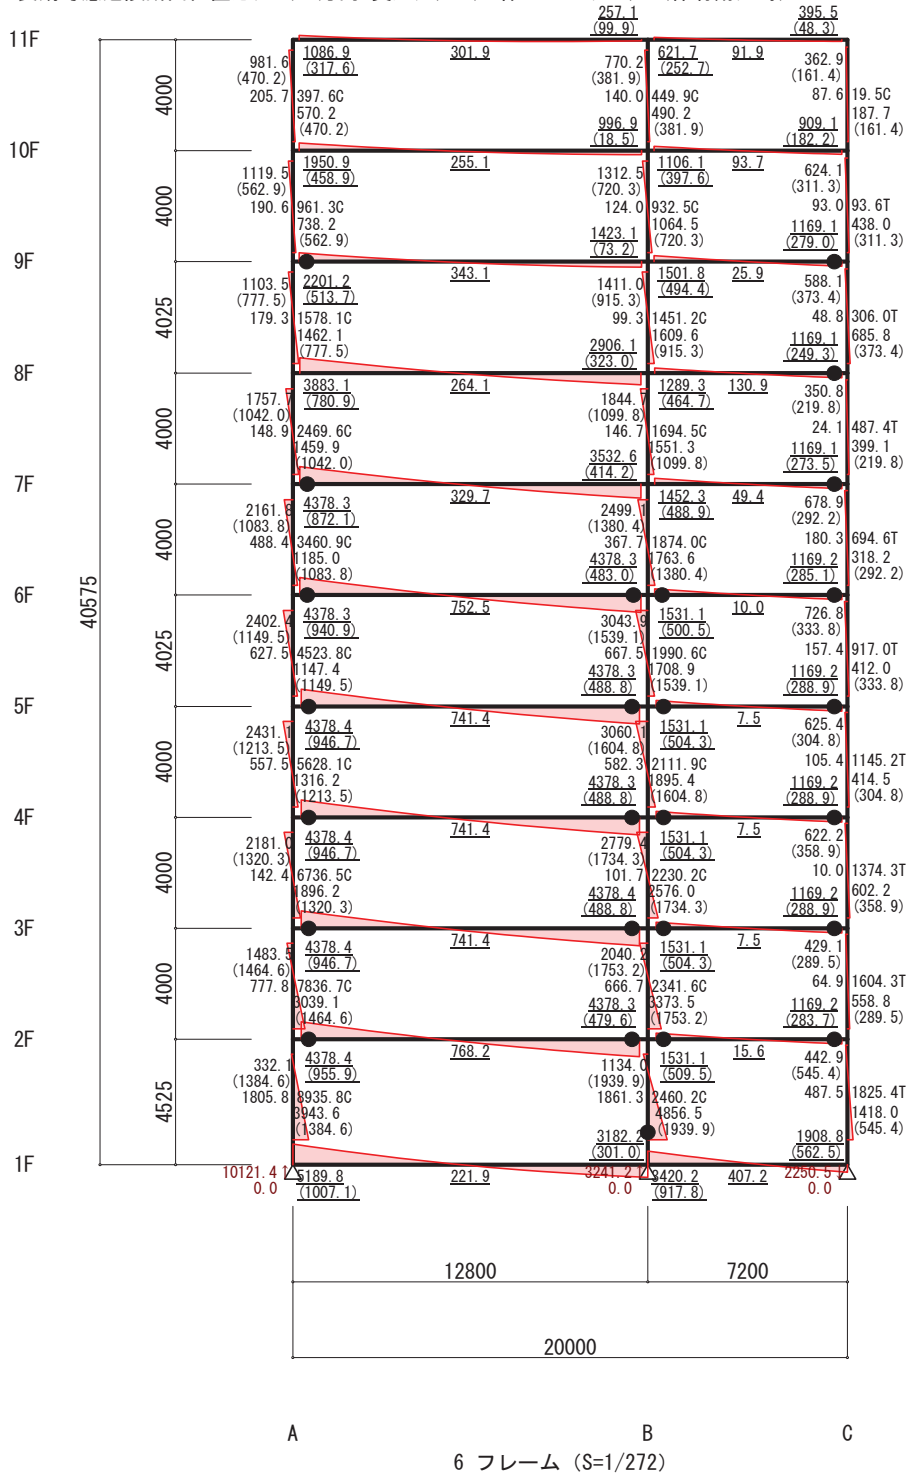


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）

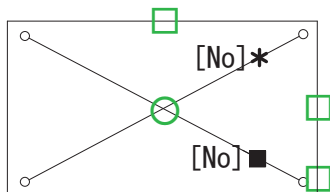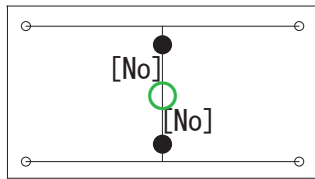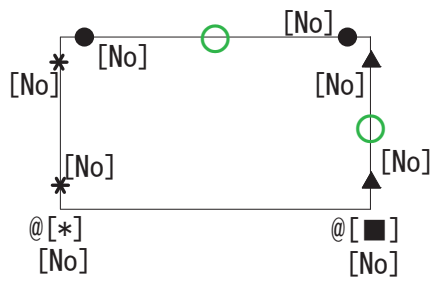


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

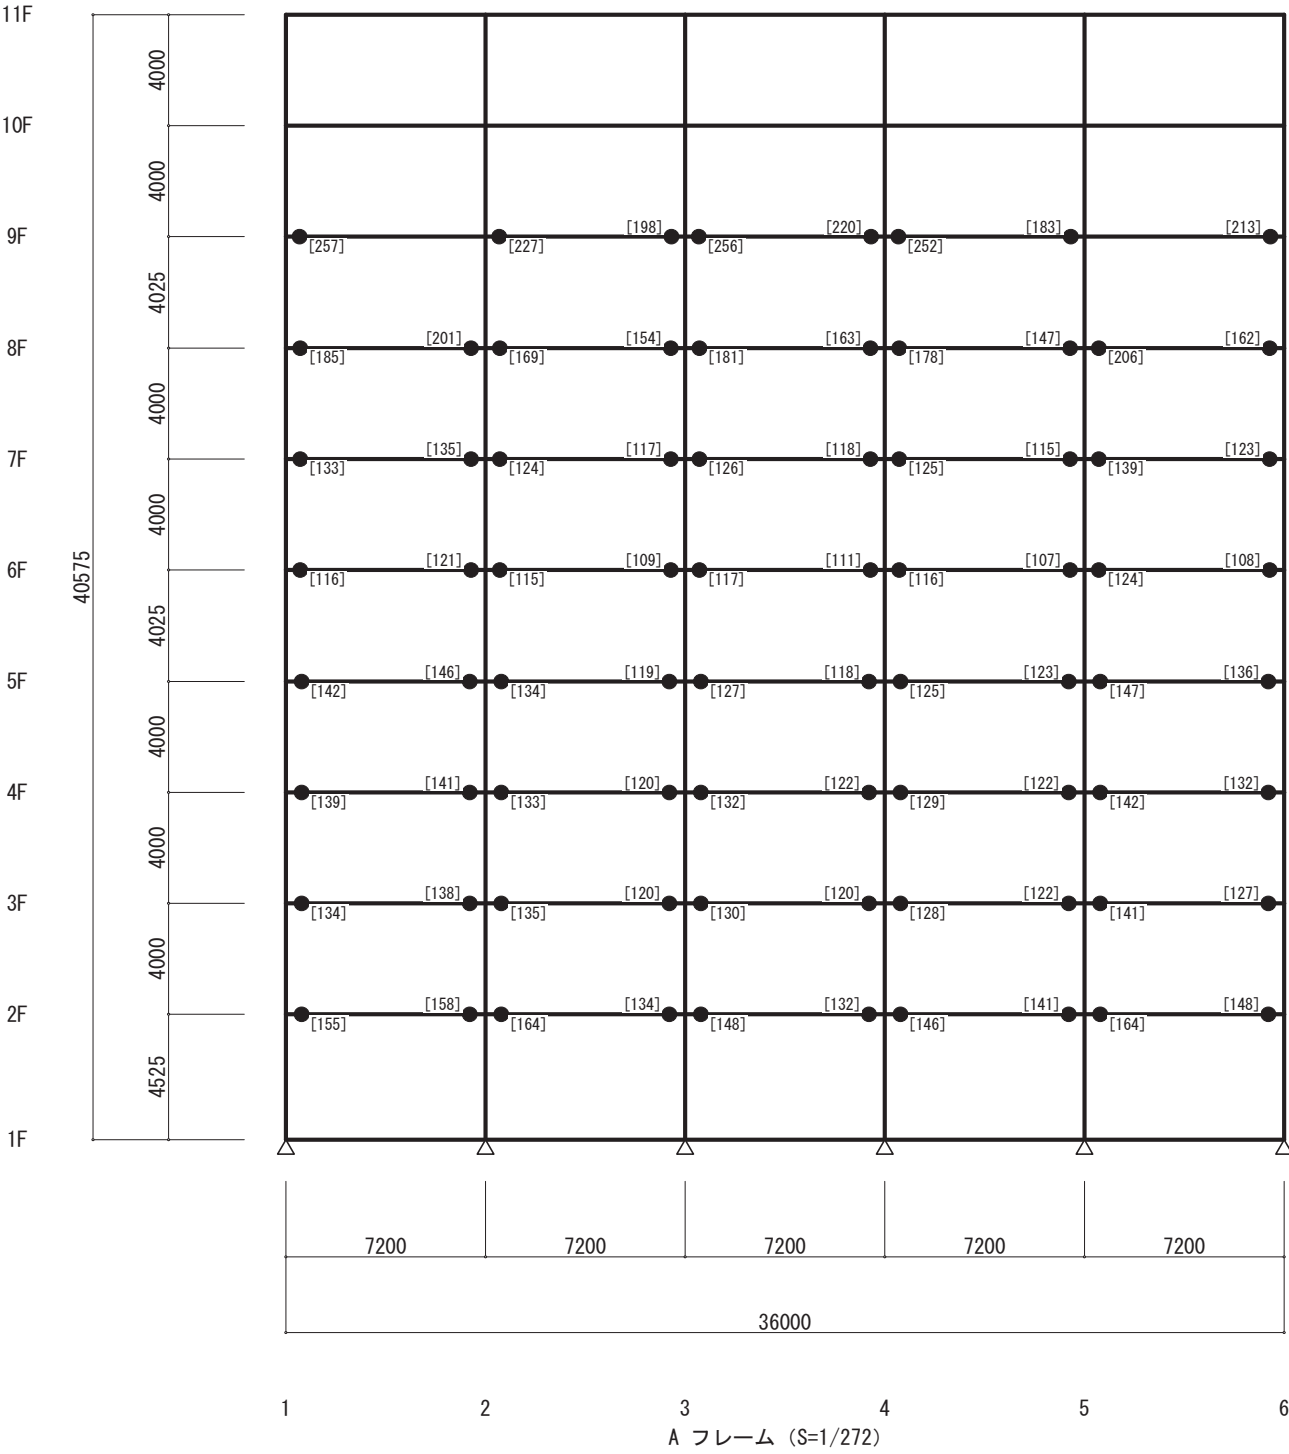


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

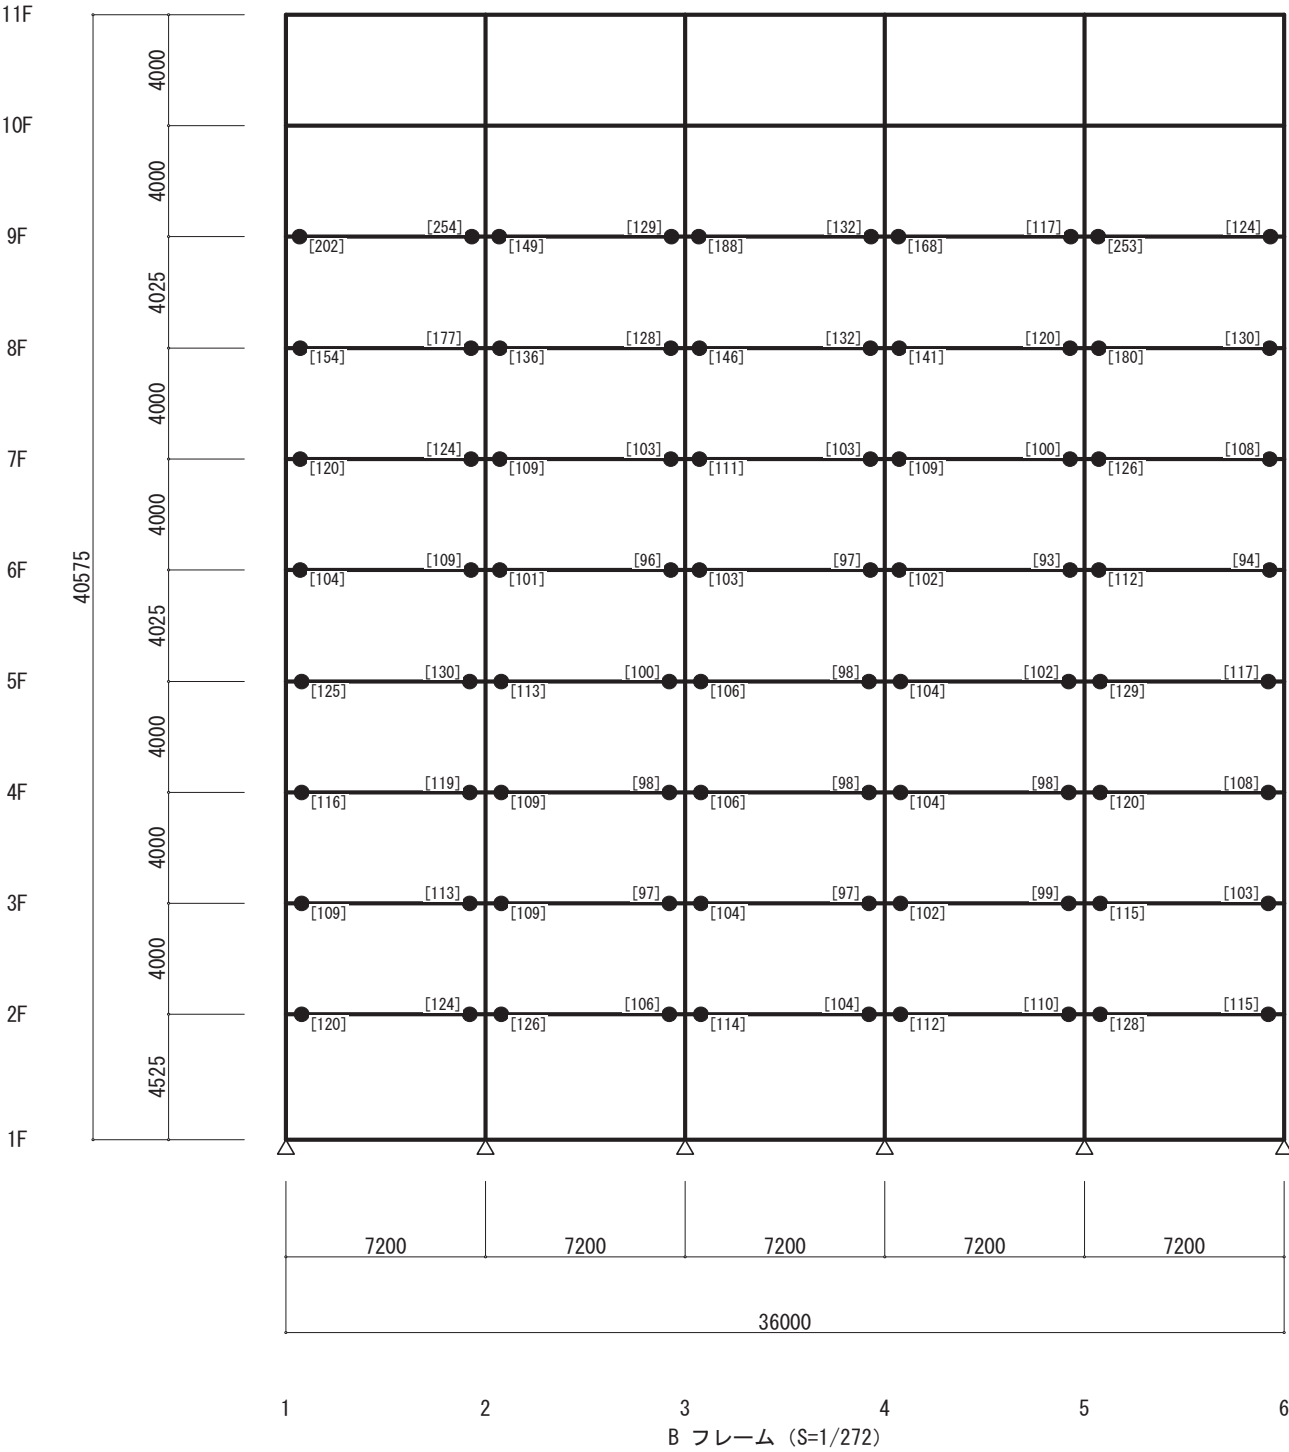


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

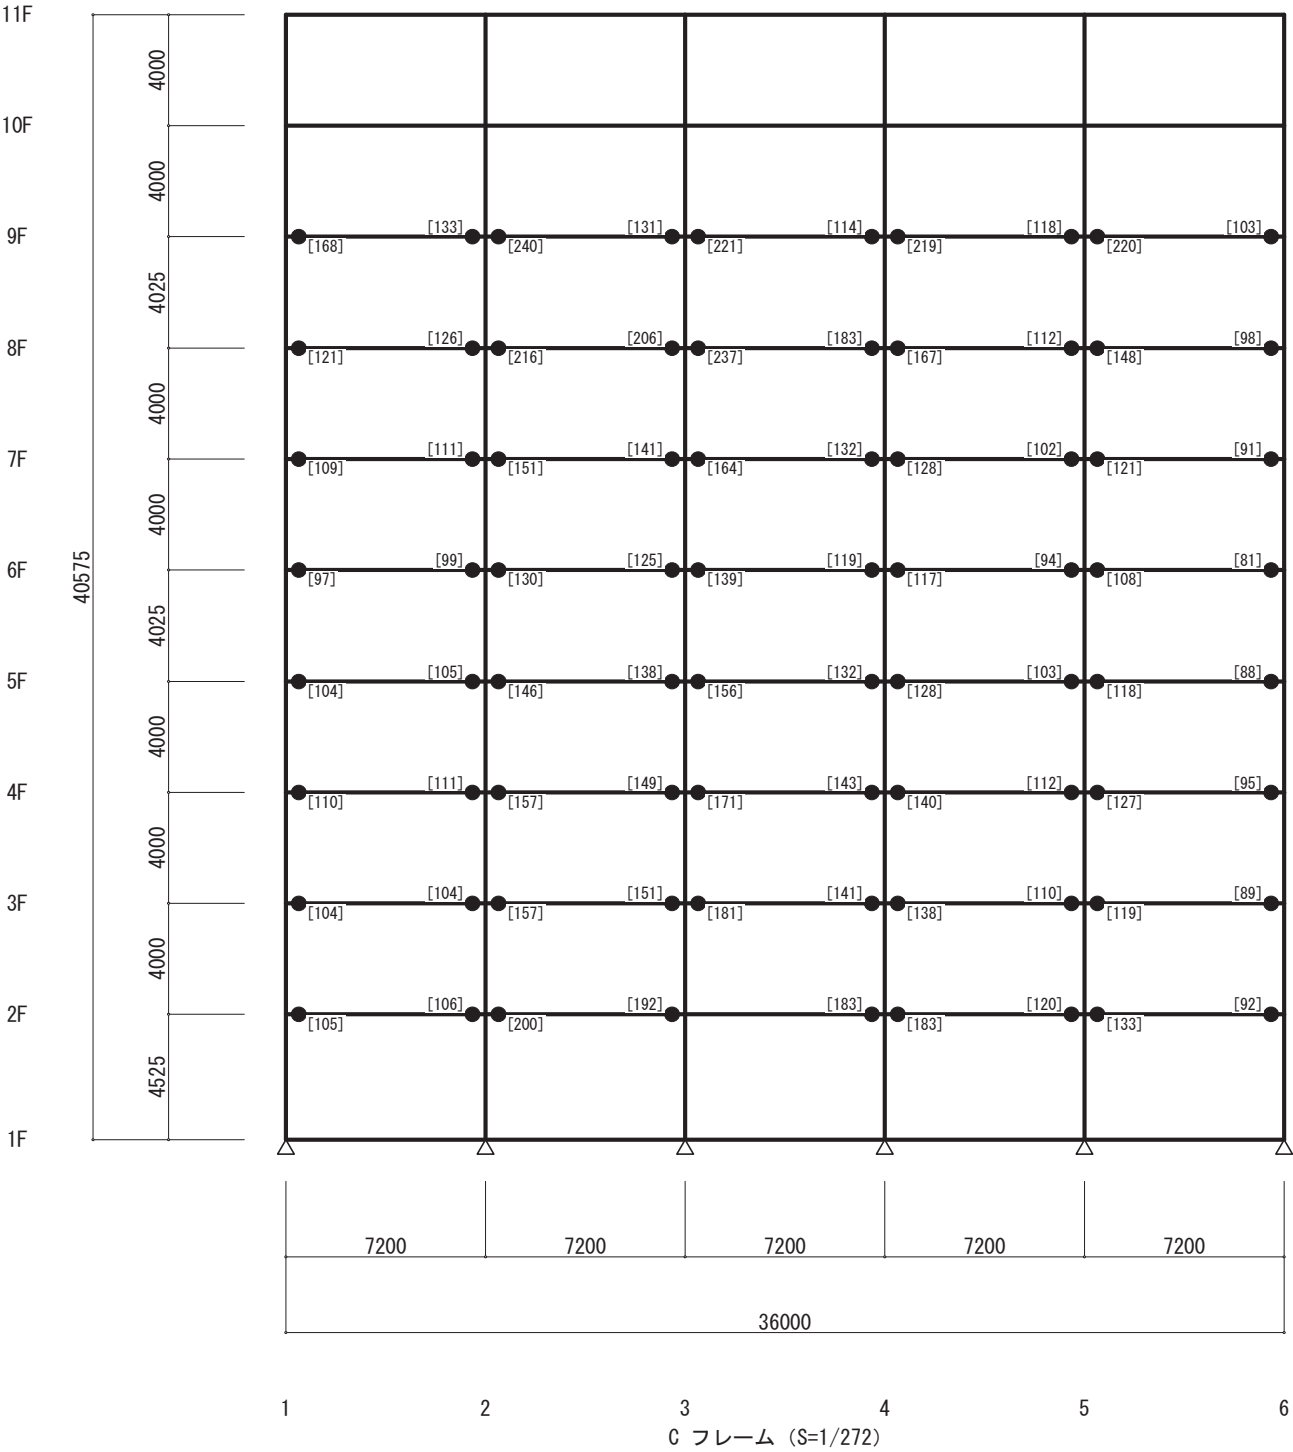


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

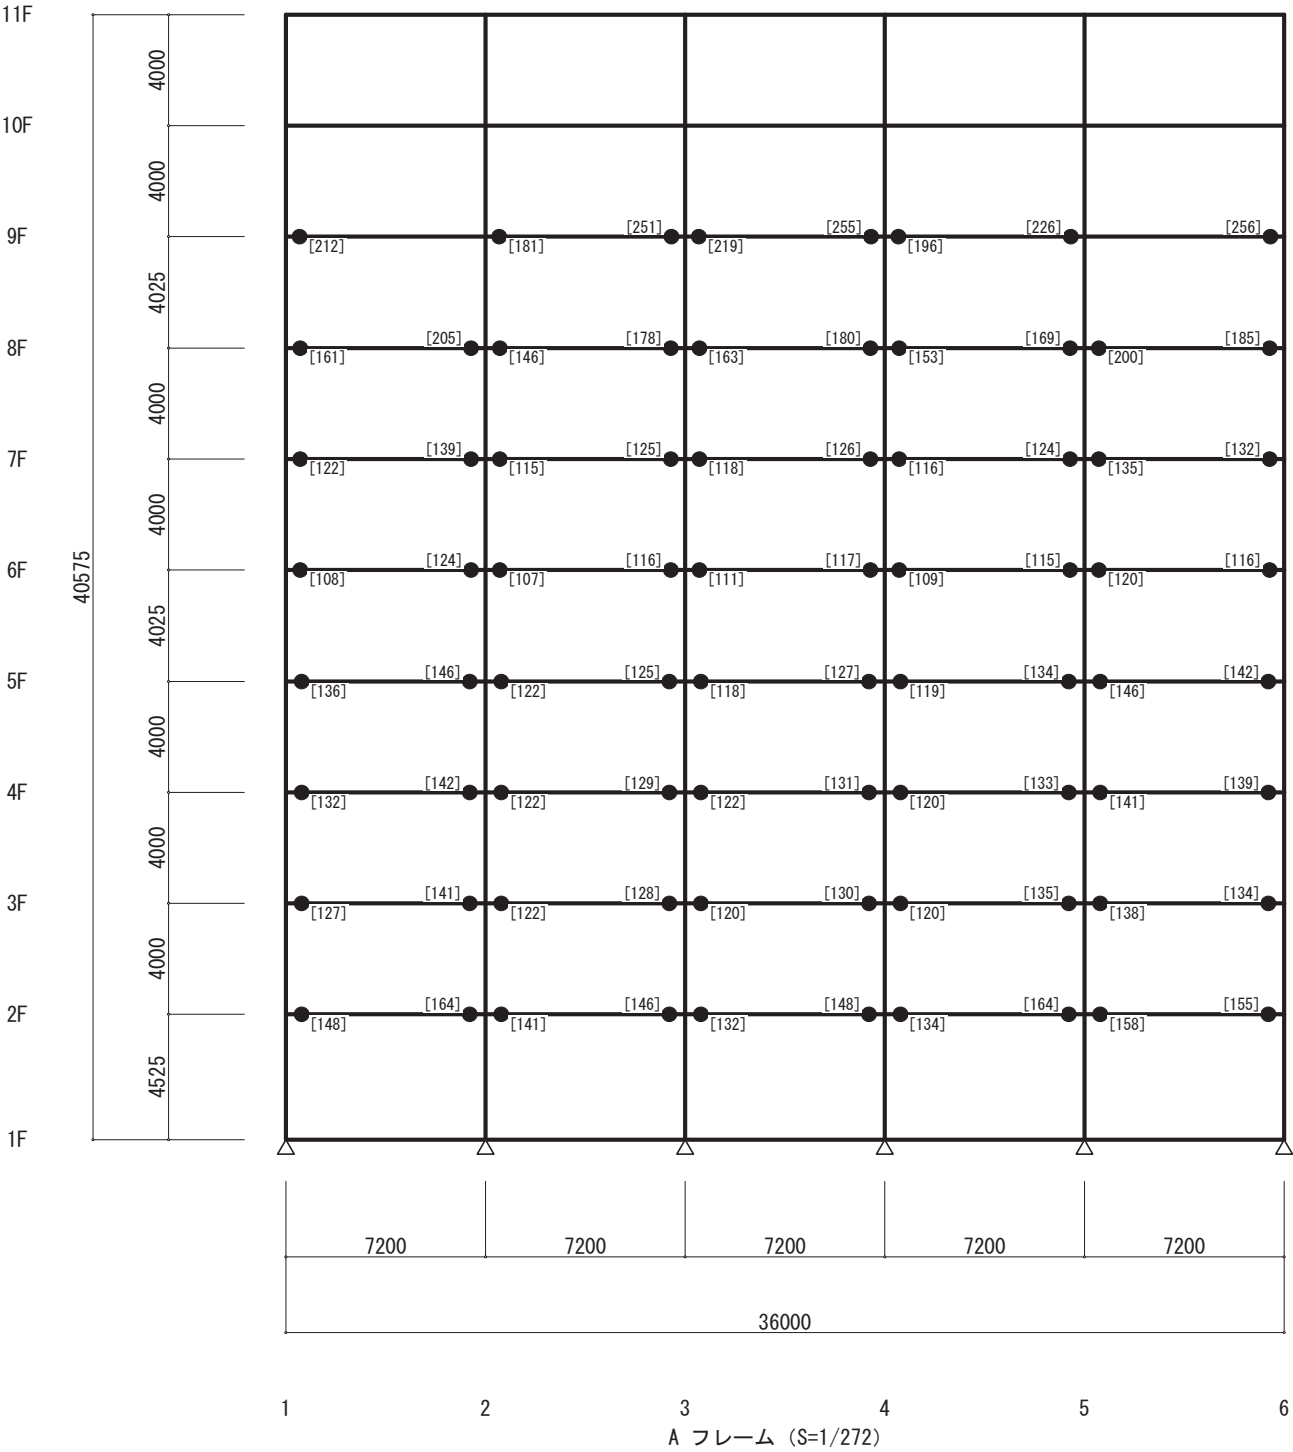


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

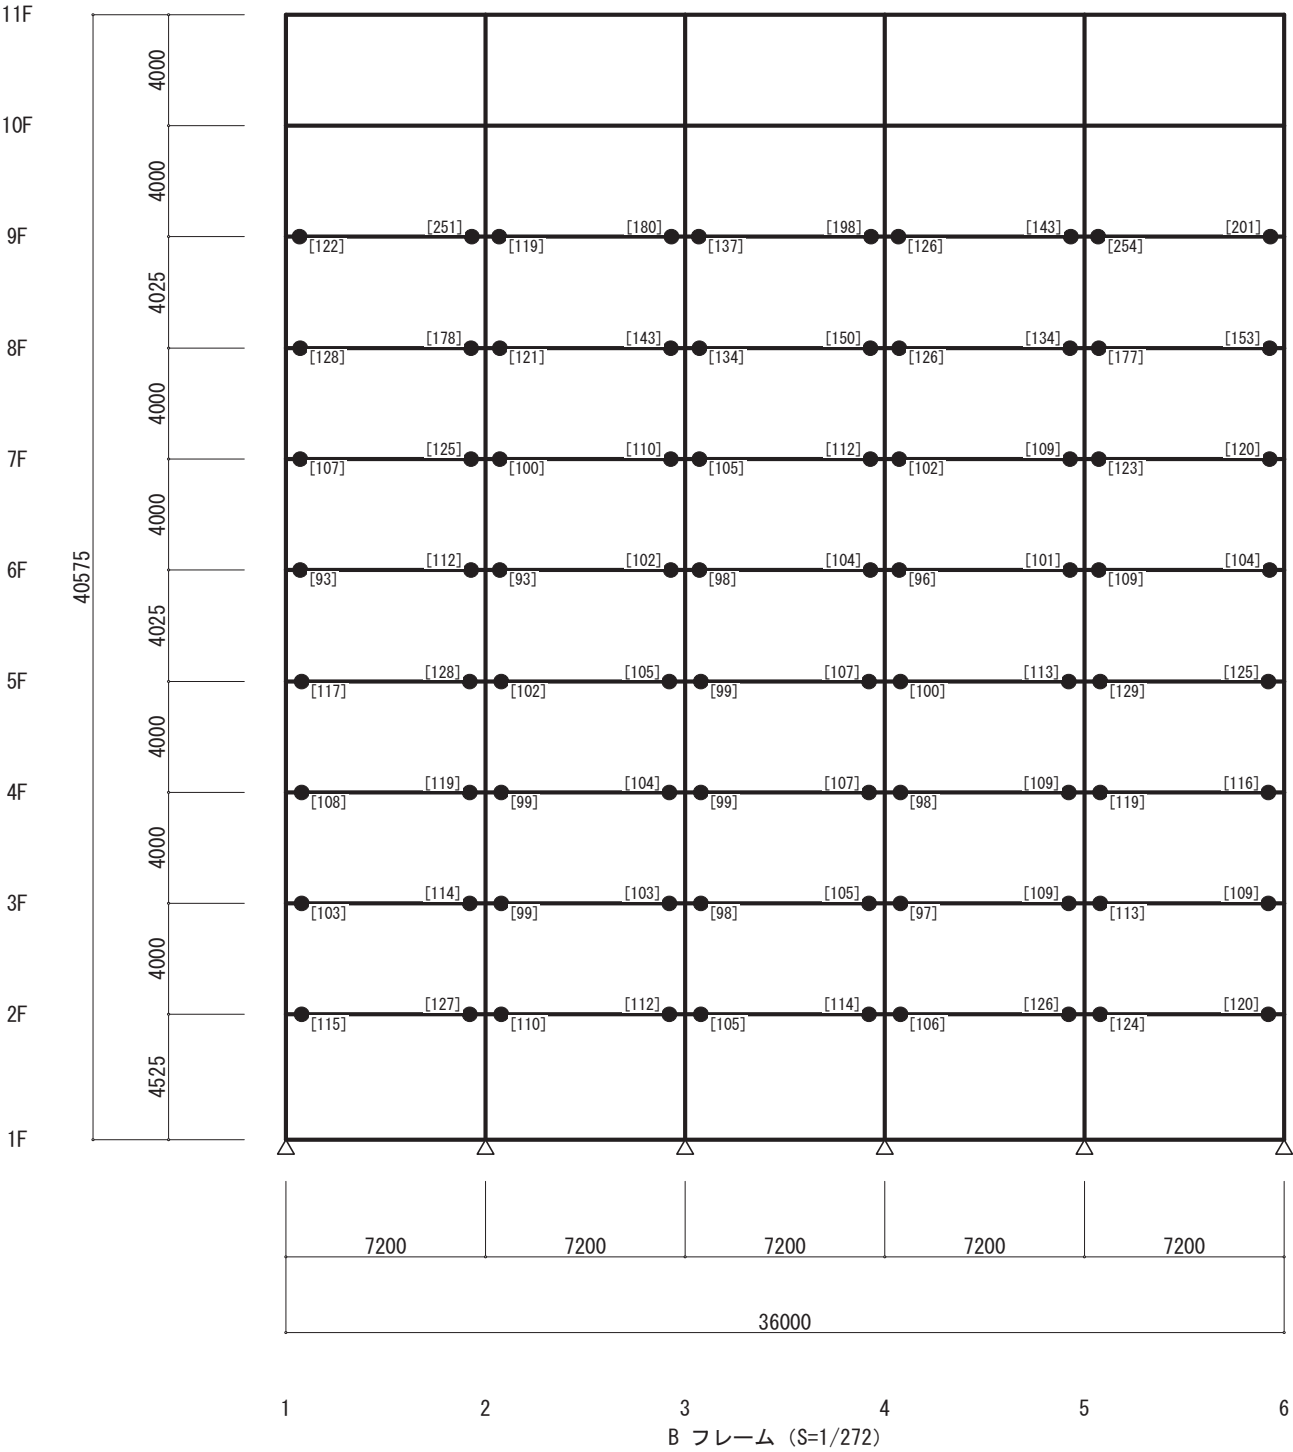


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

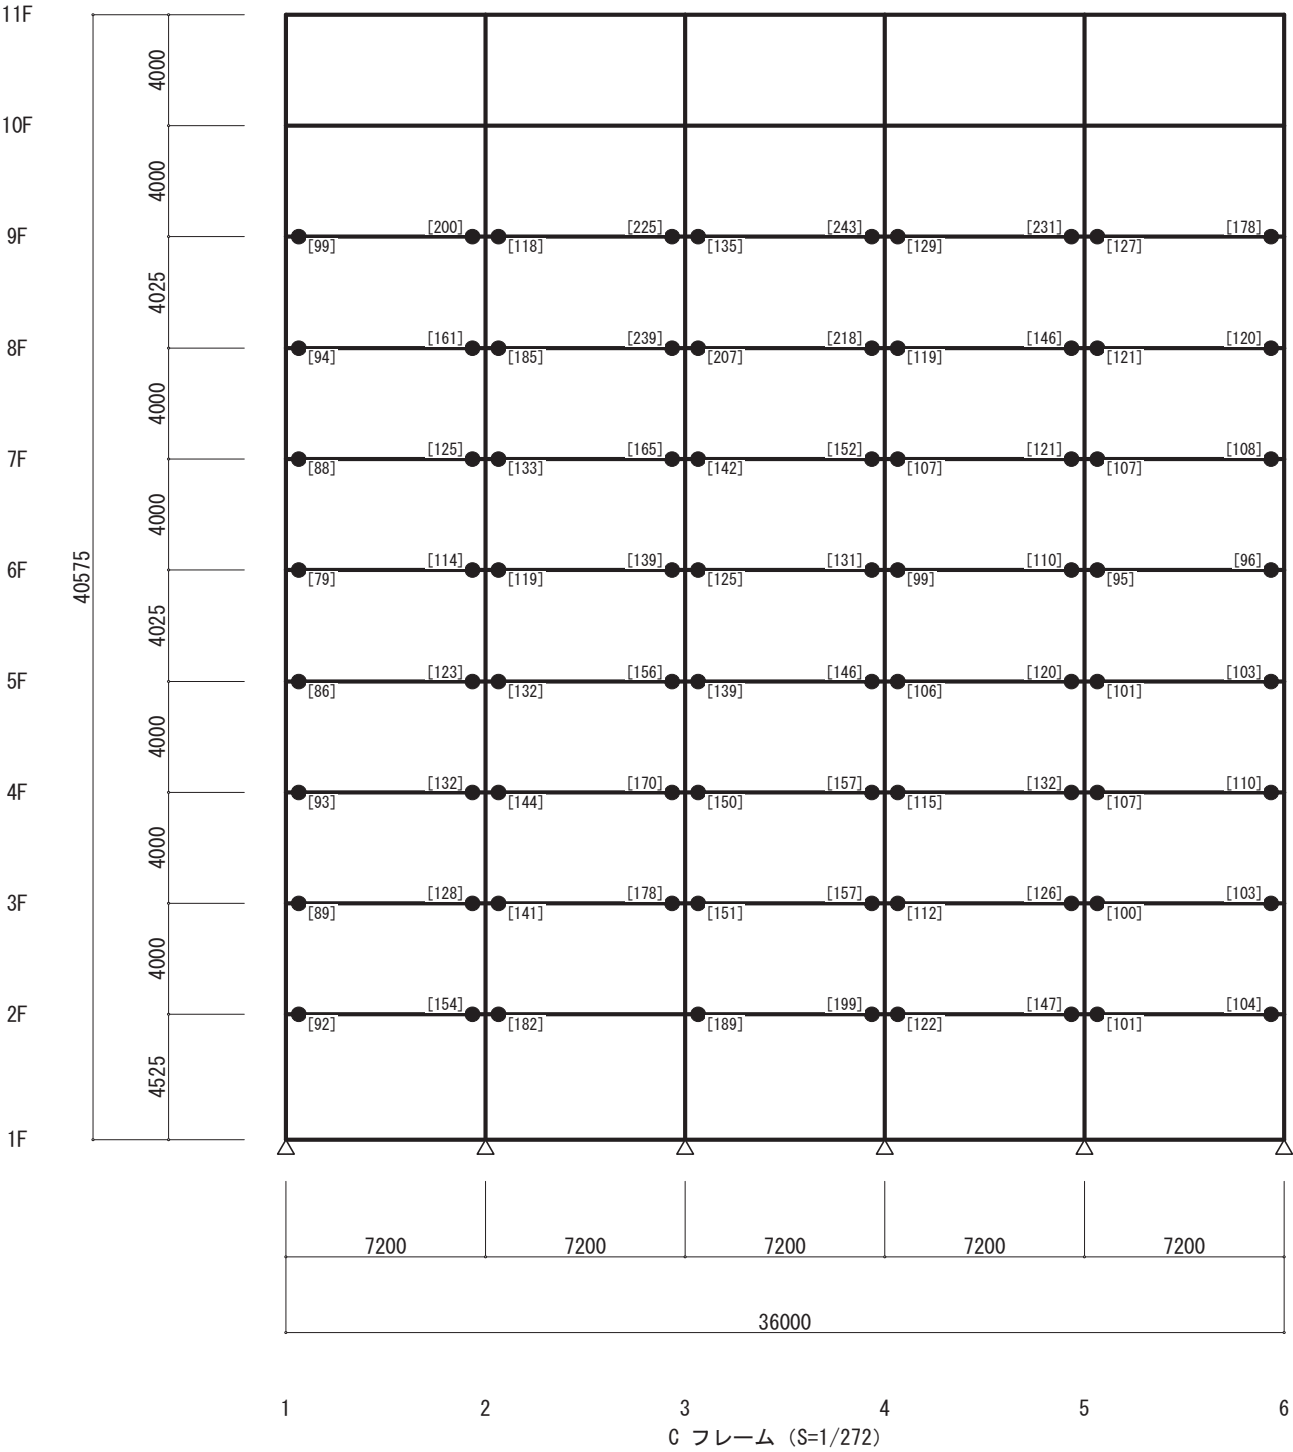


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

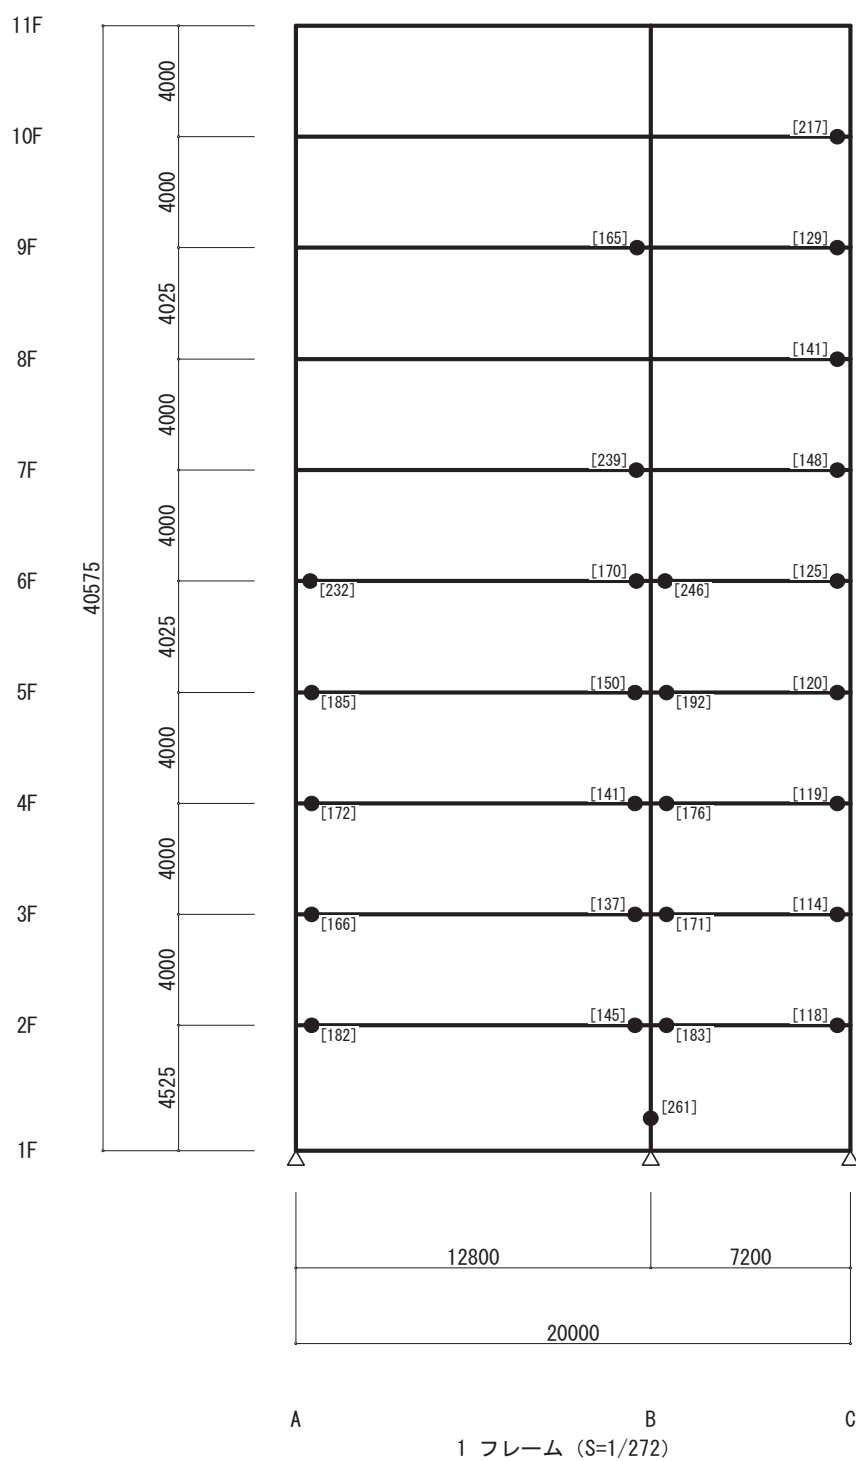


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

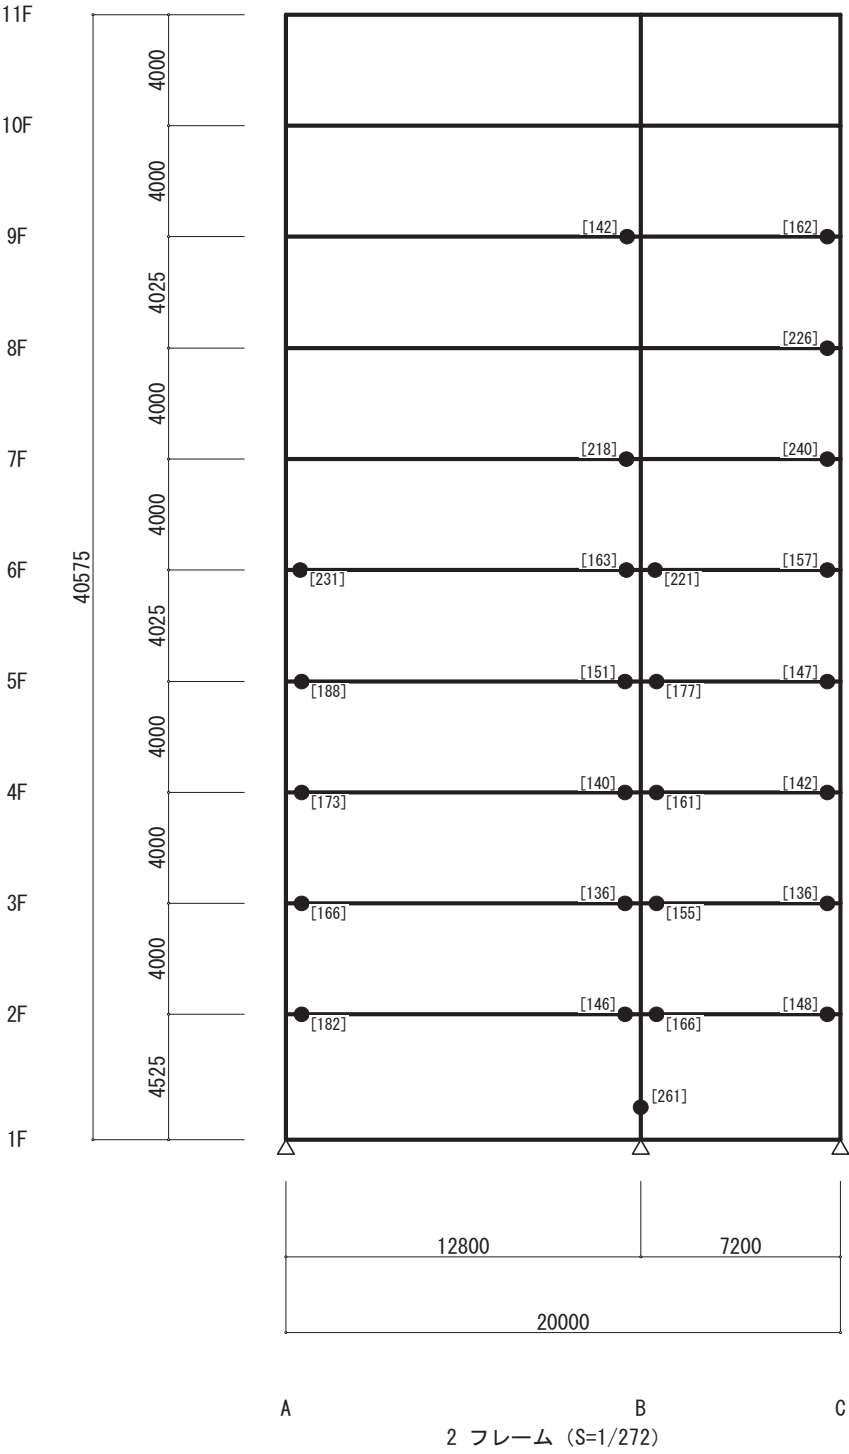


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

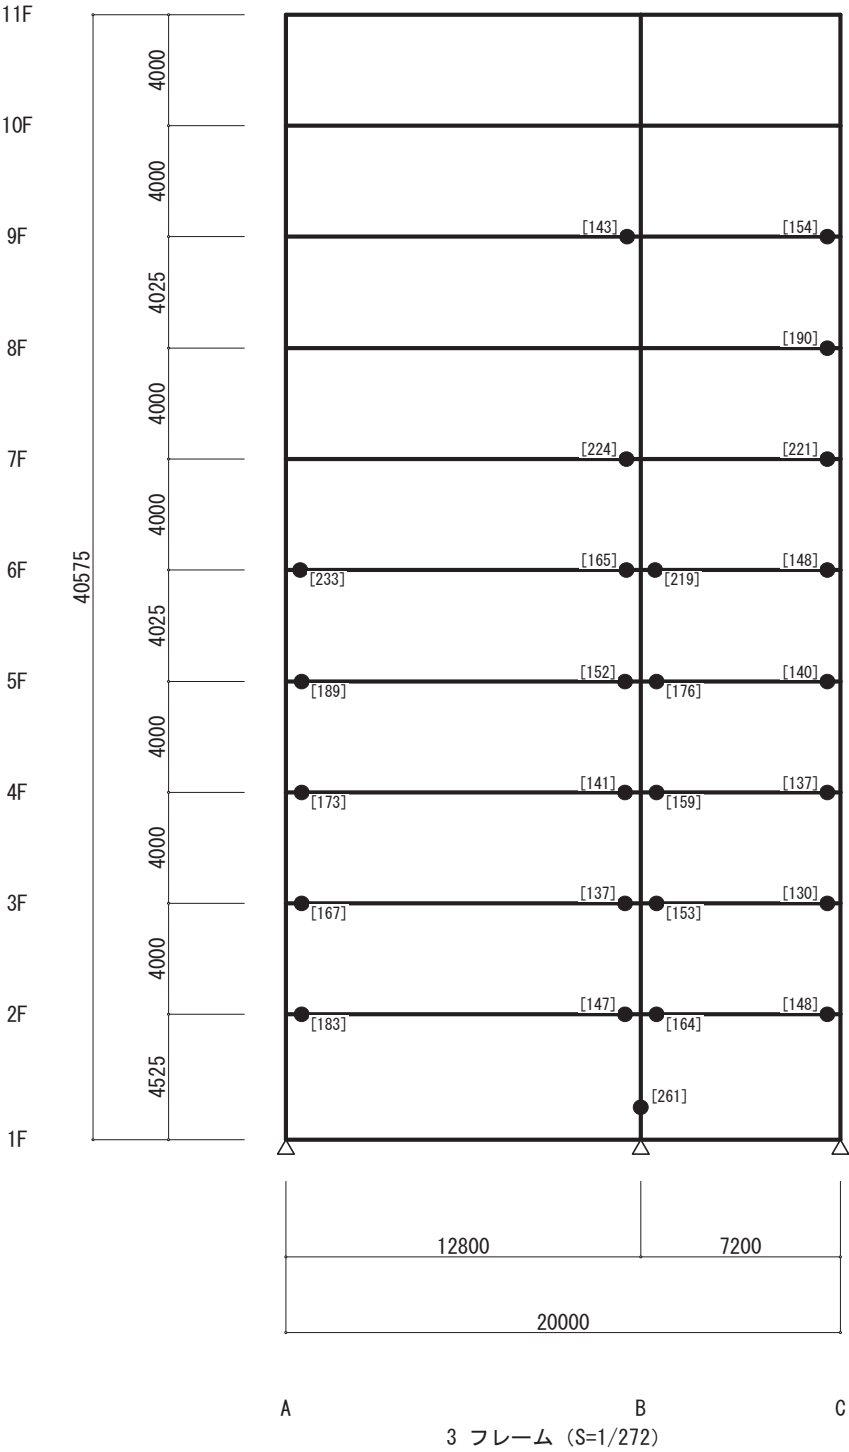


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

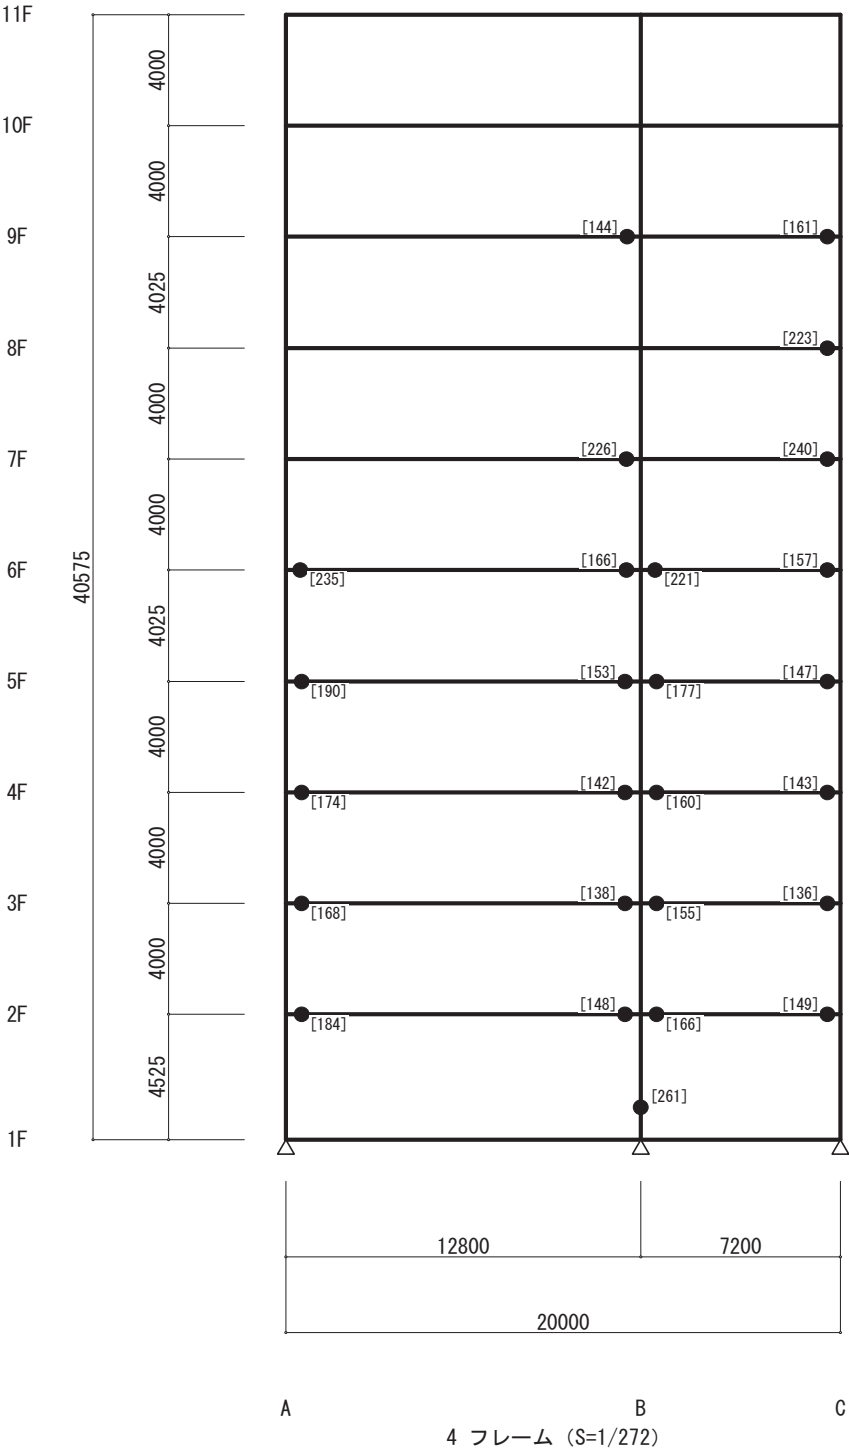


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

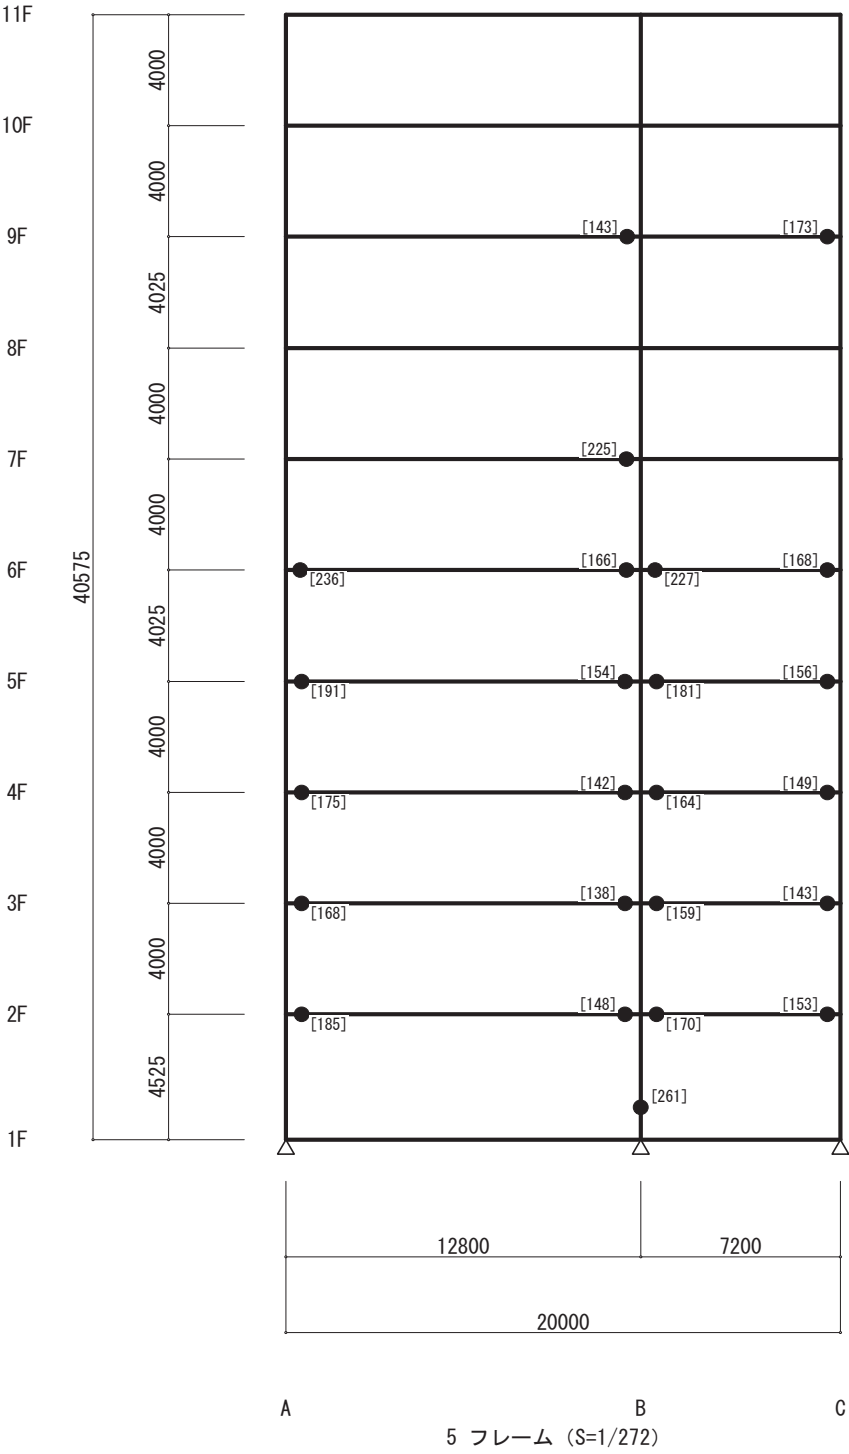


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

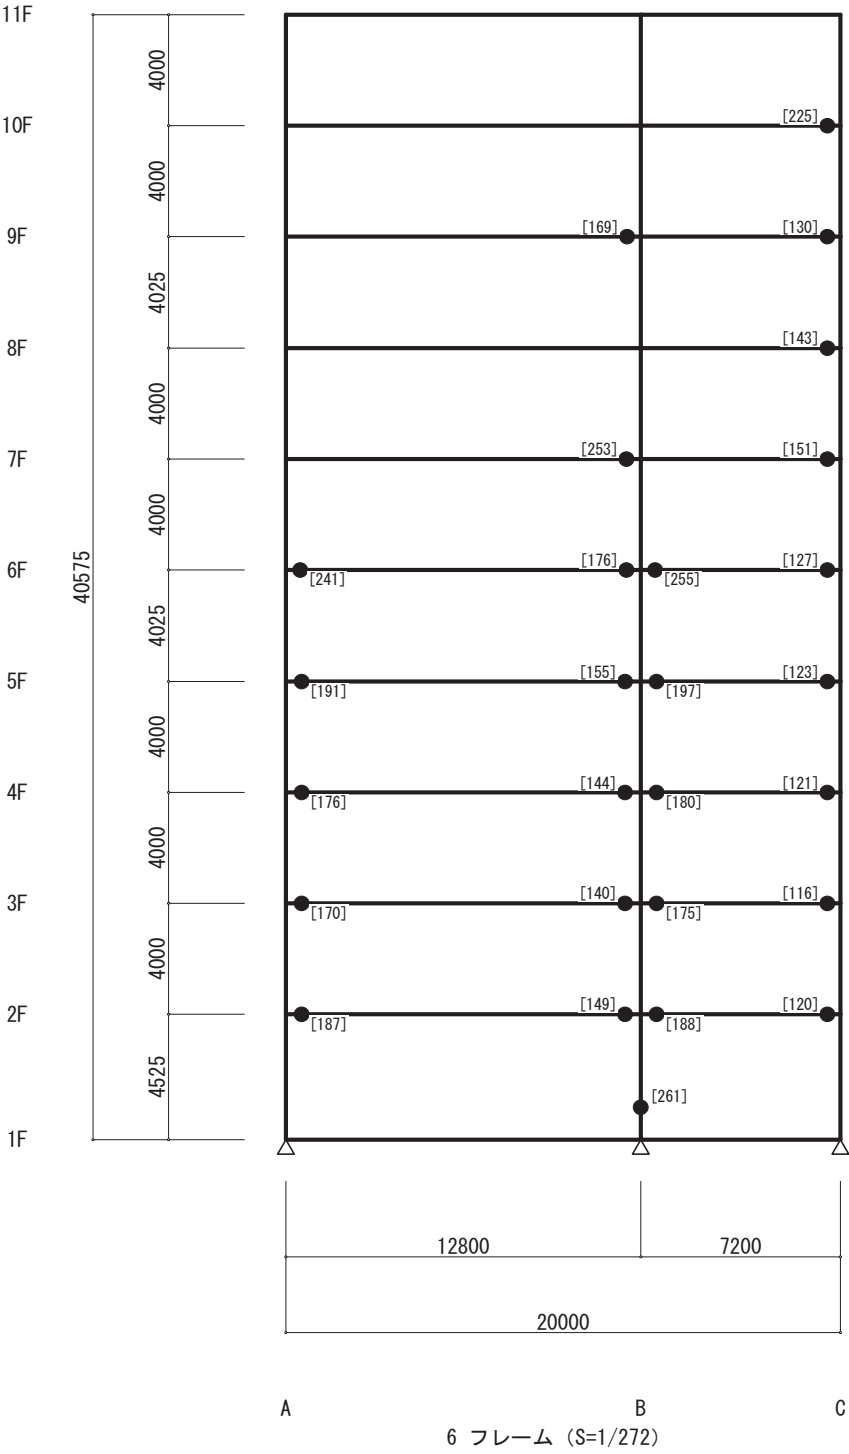


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

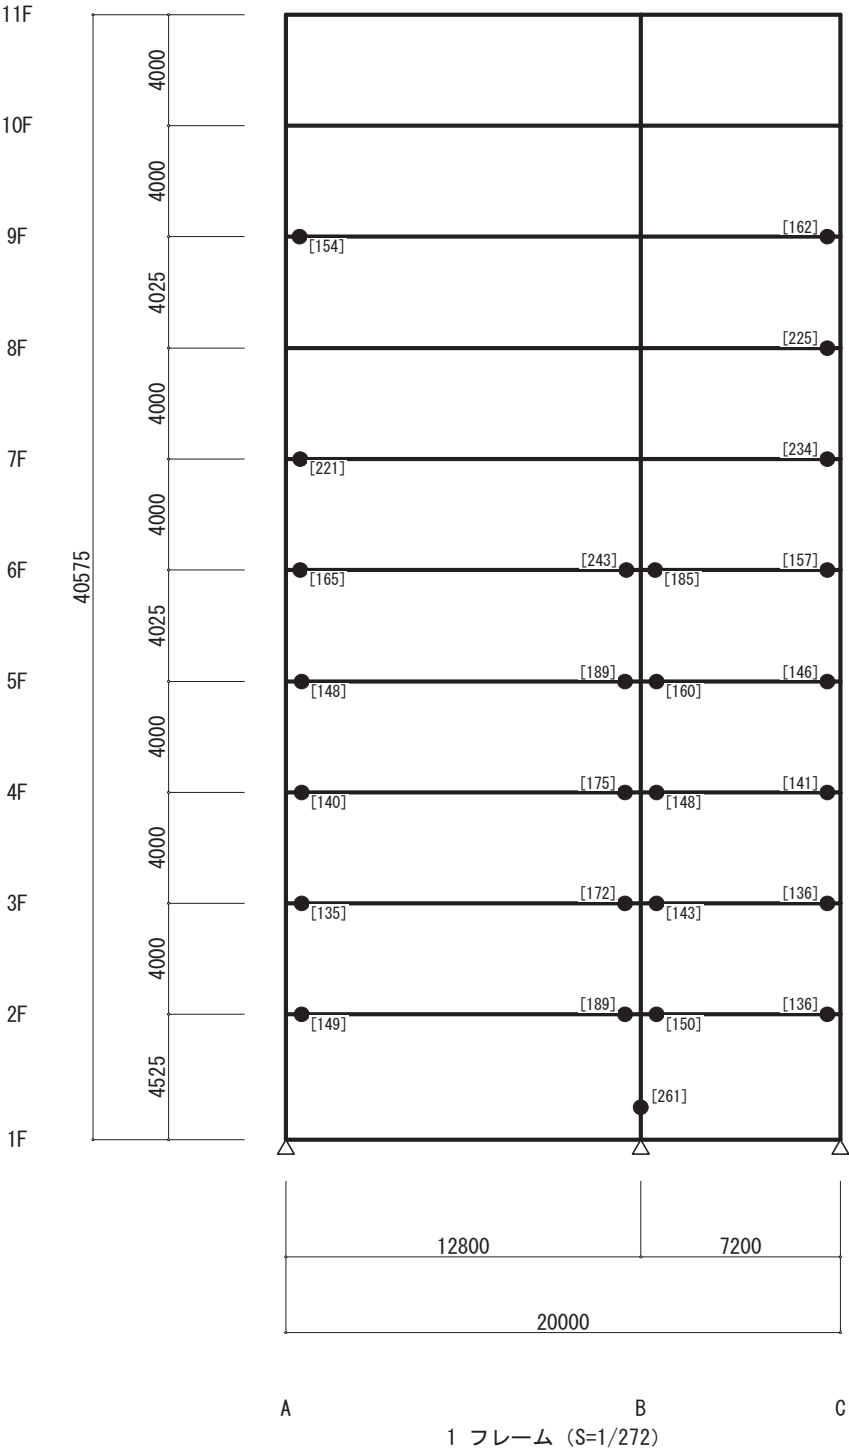


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

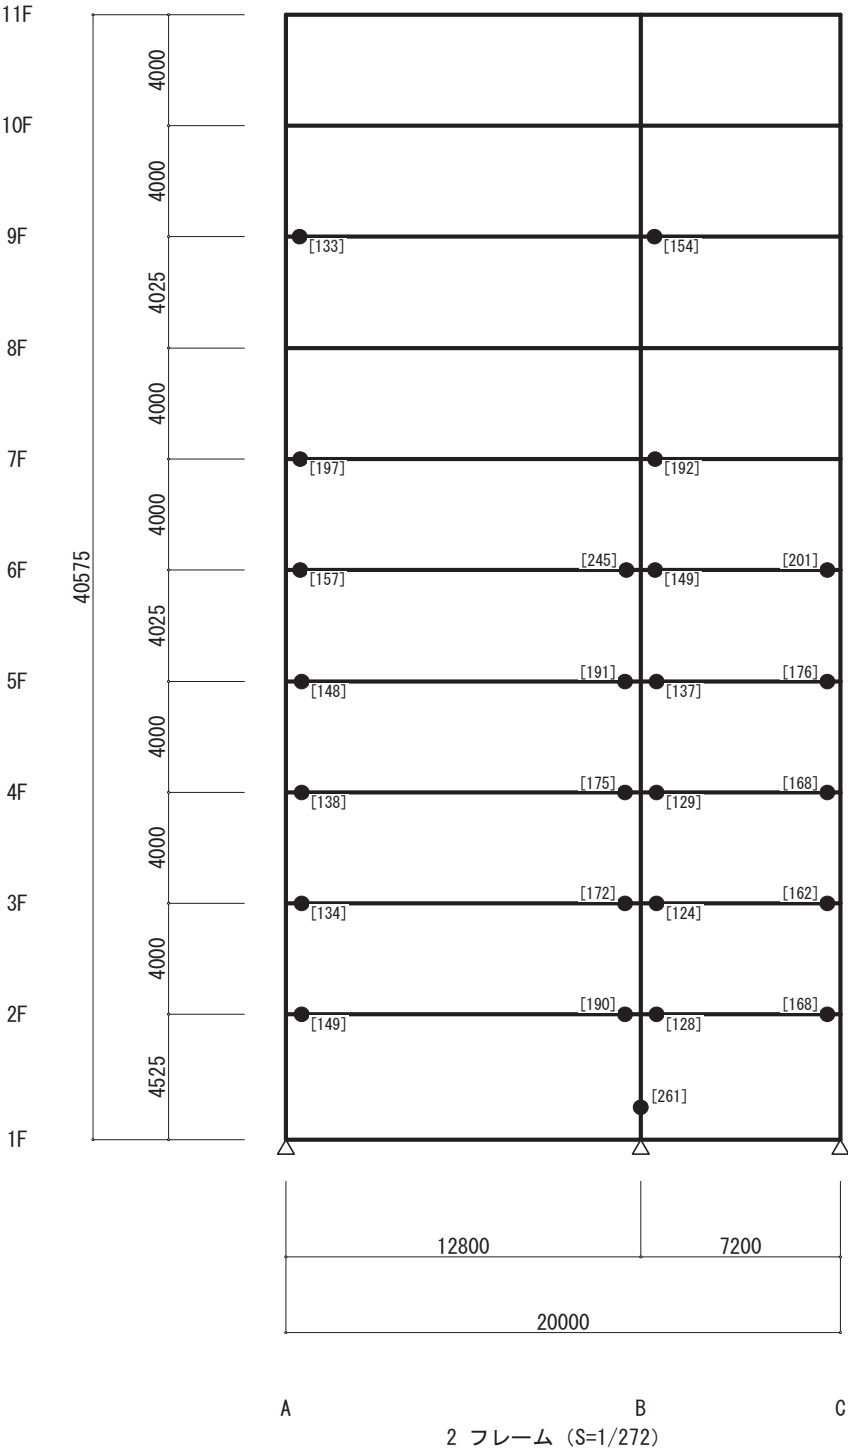


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

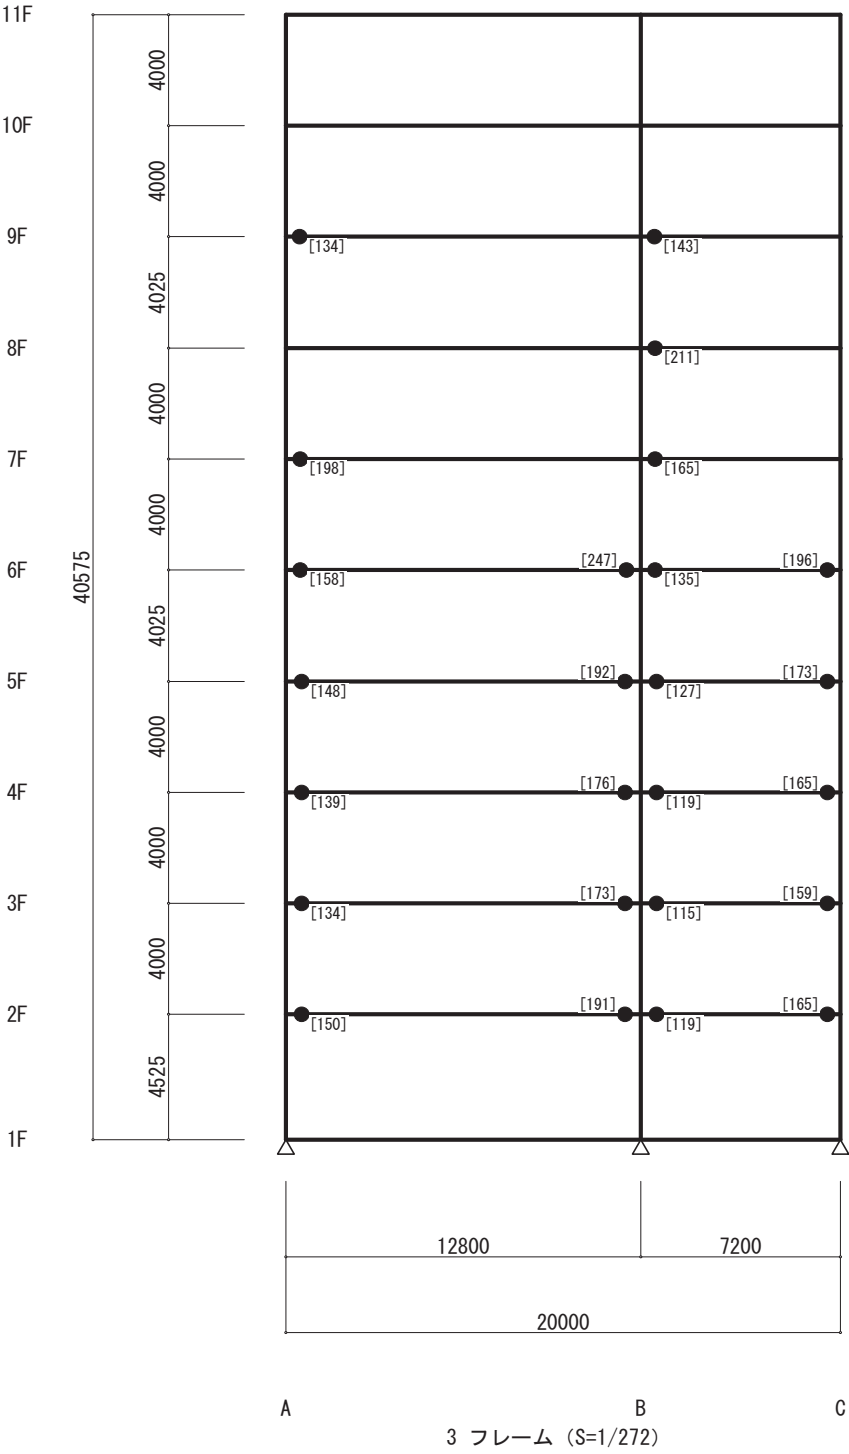


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

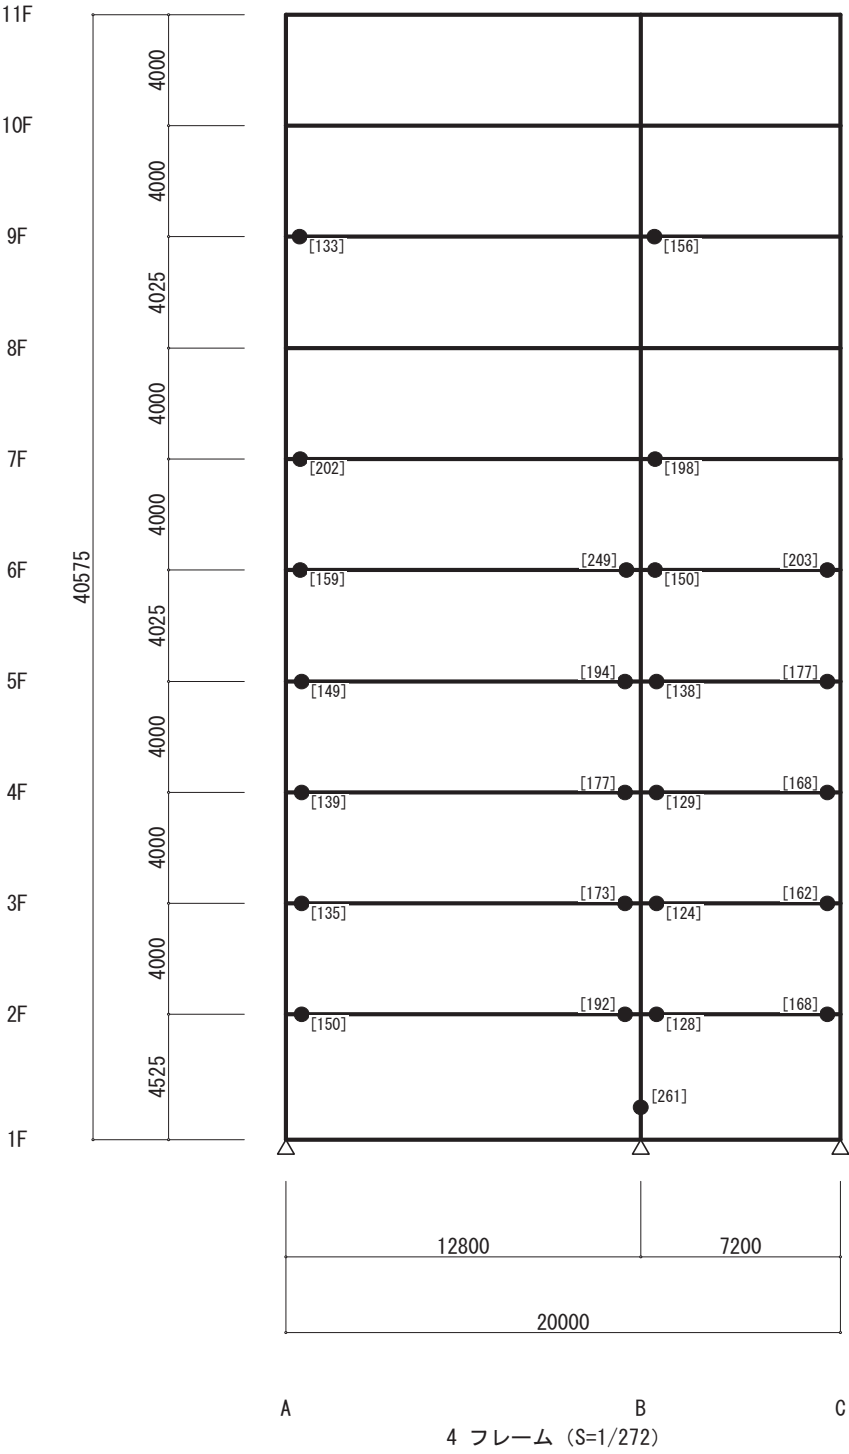

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

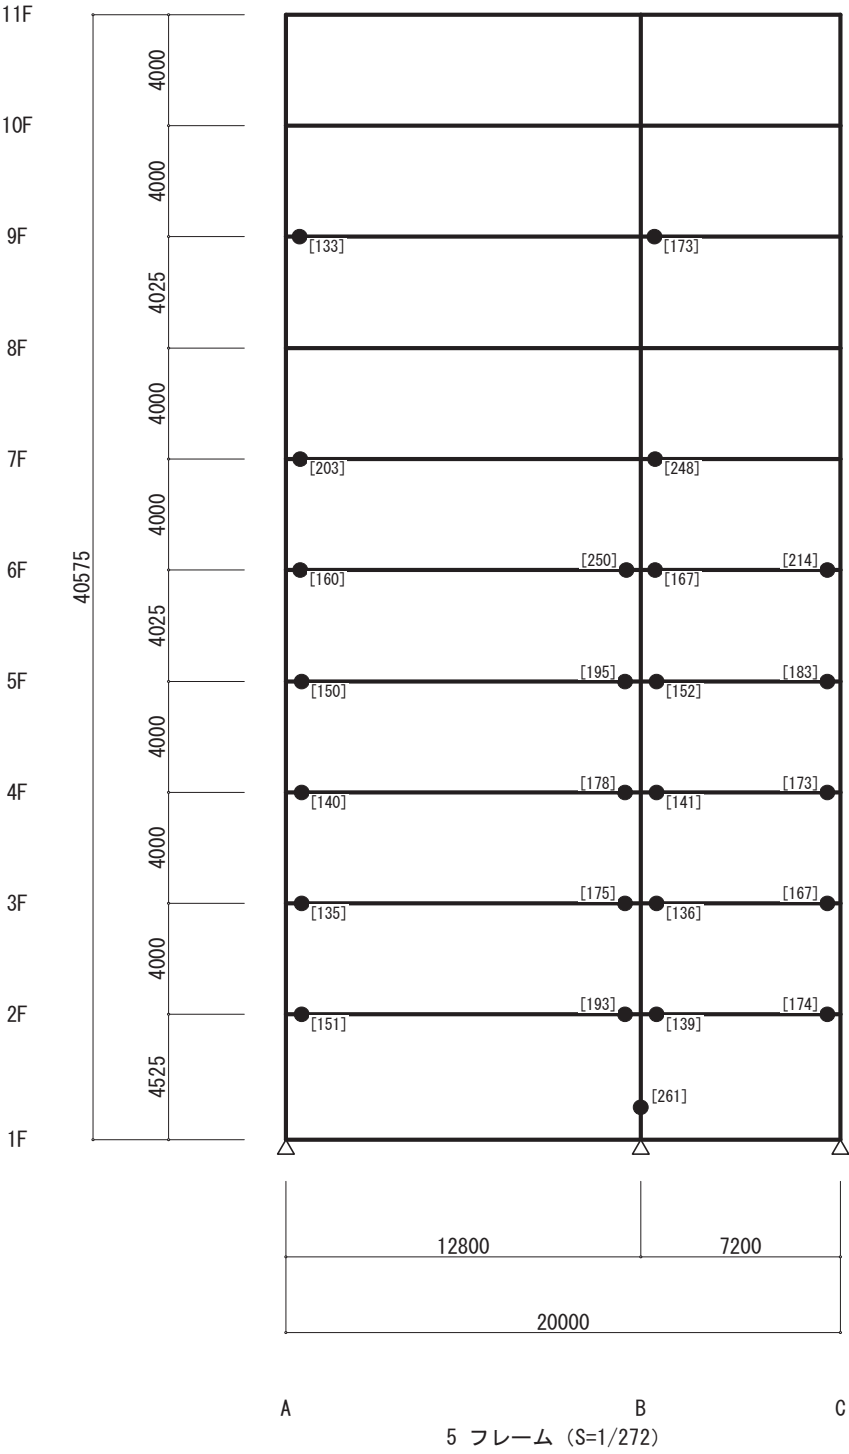


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

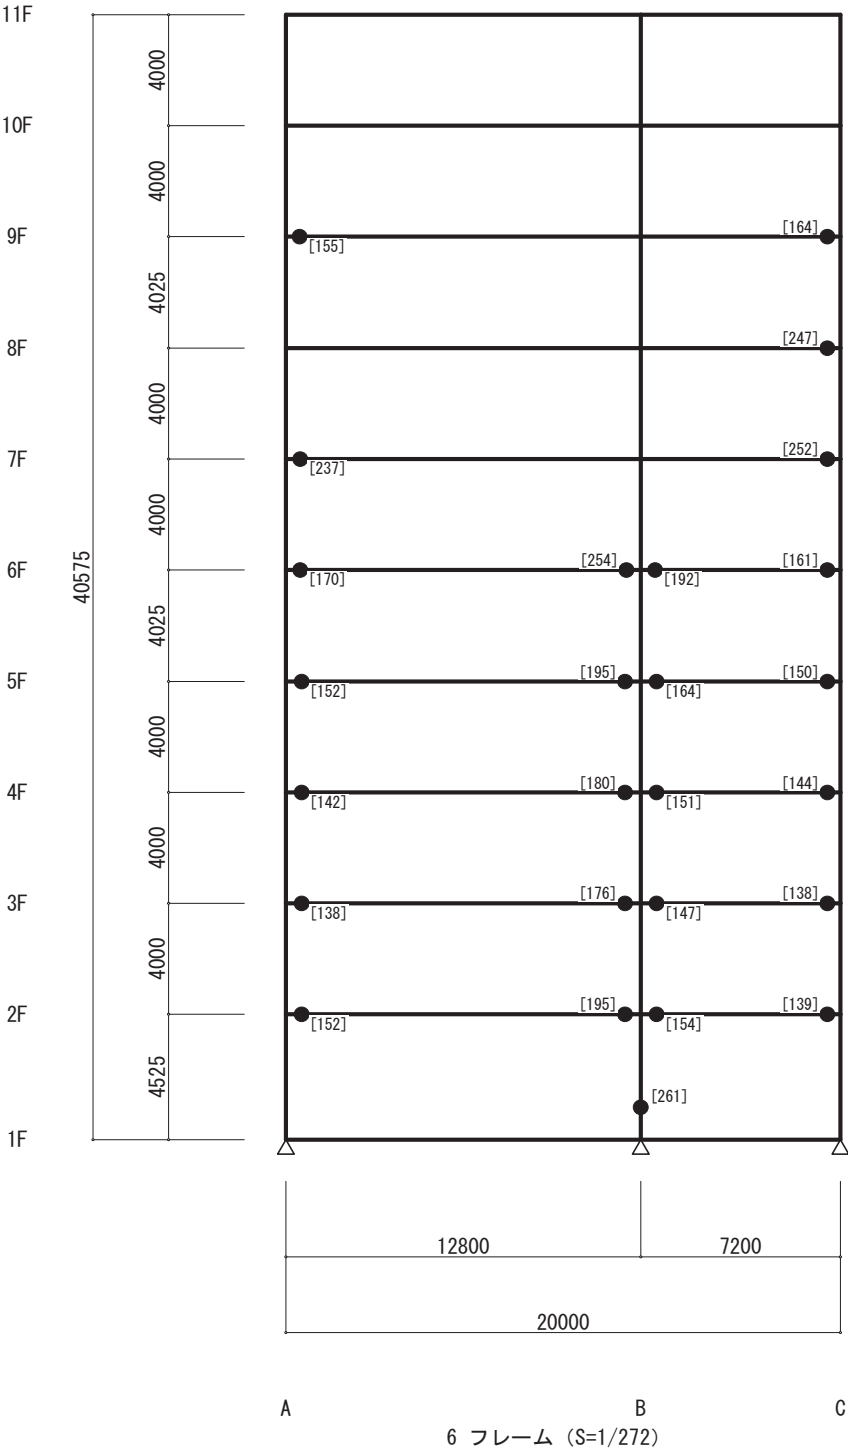


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

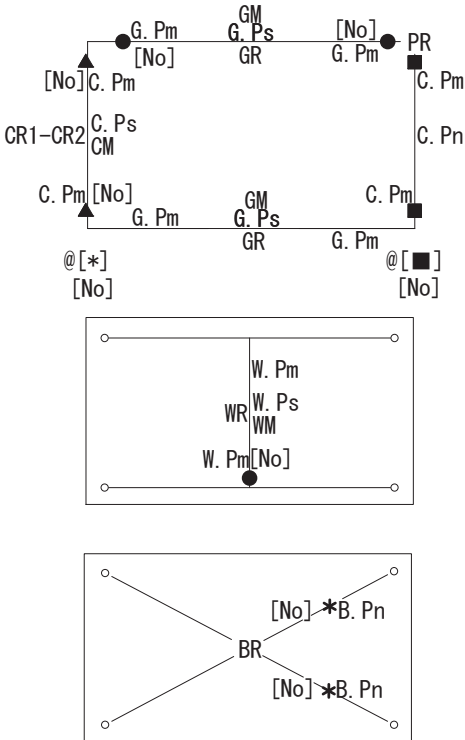


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

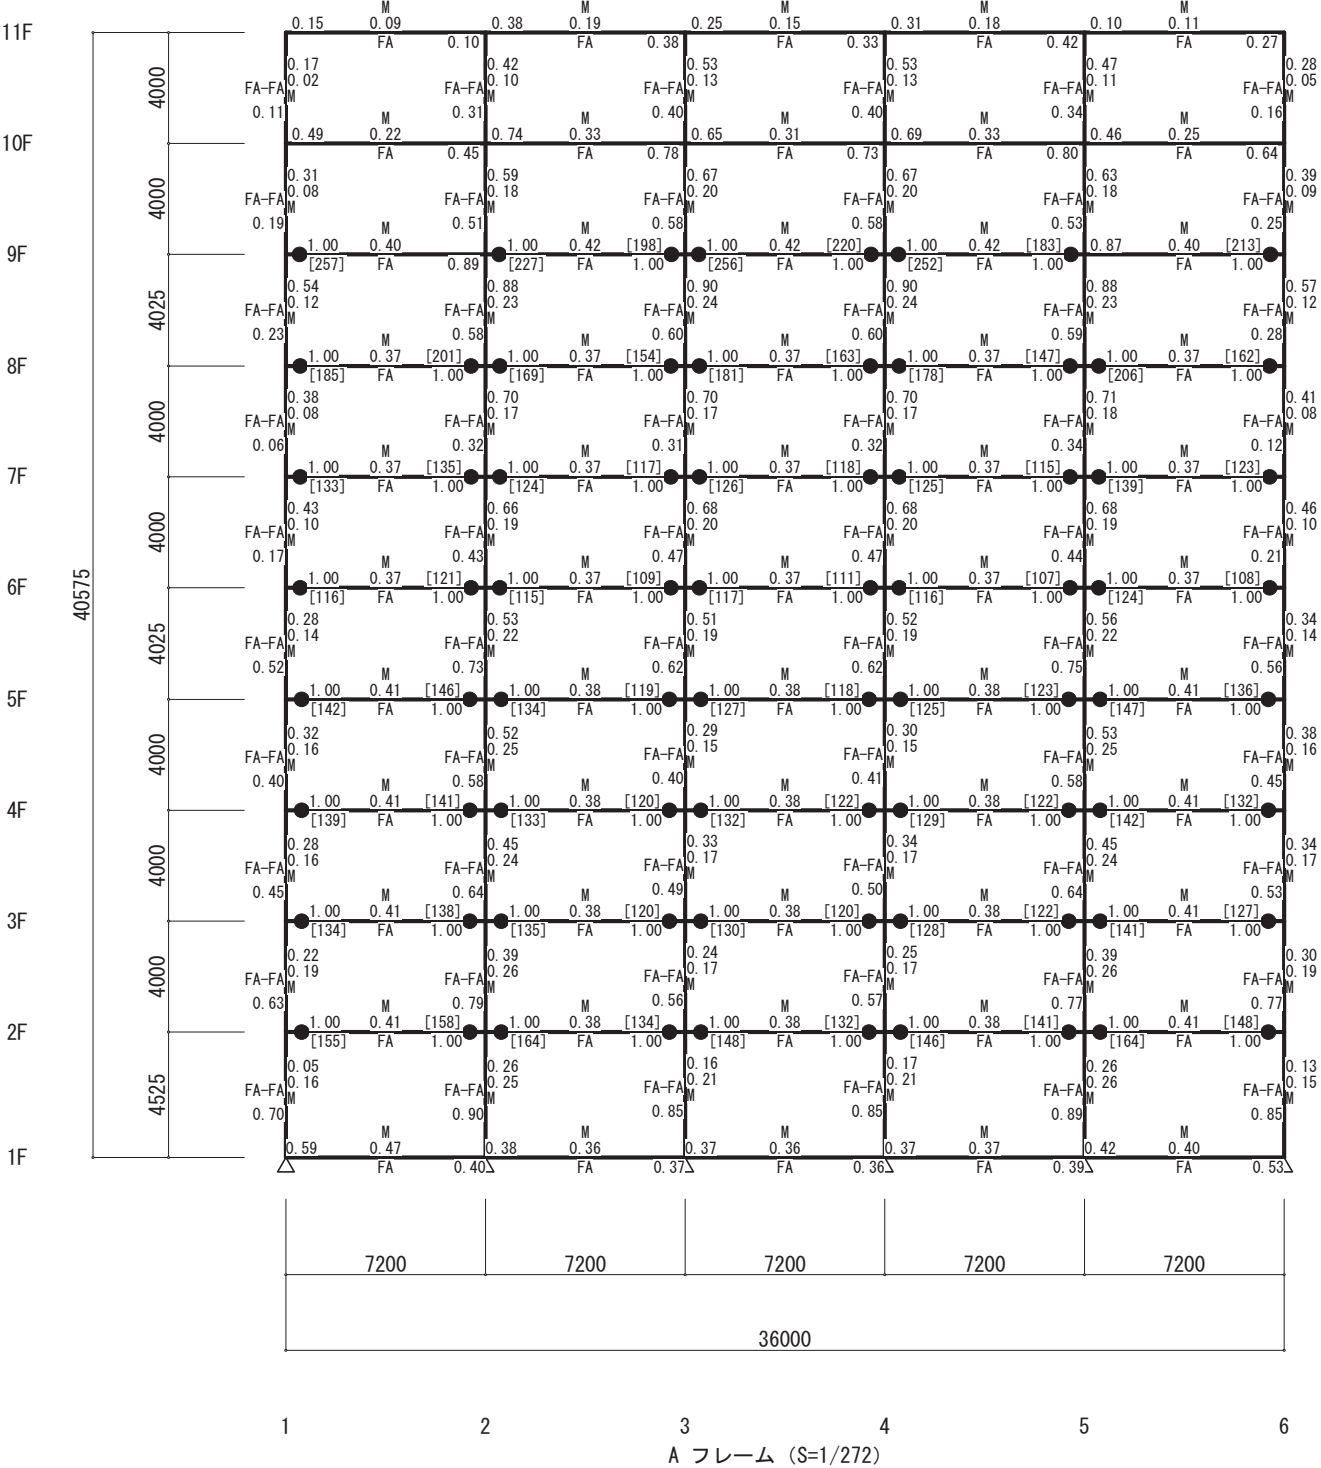


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

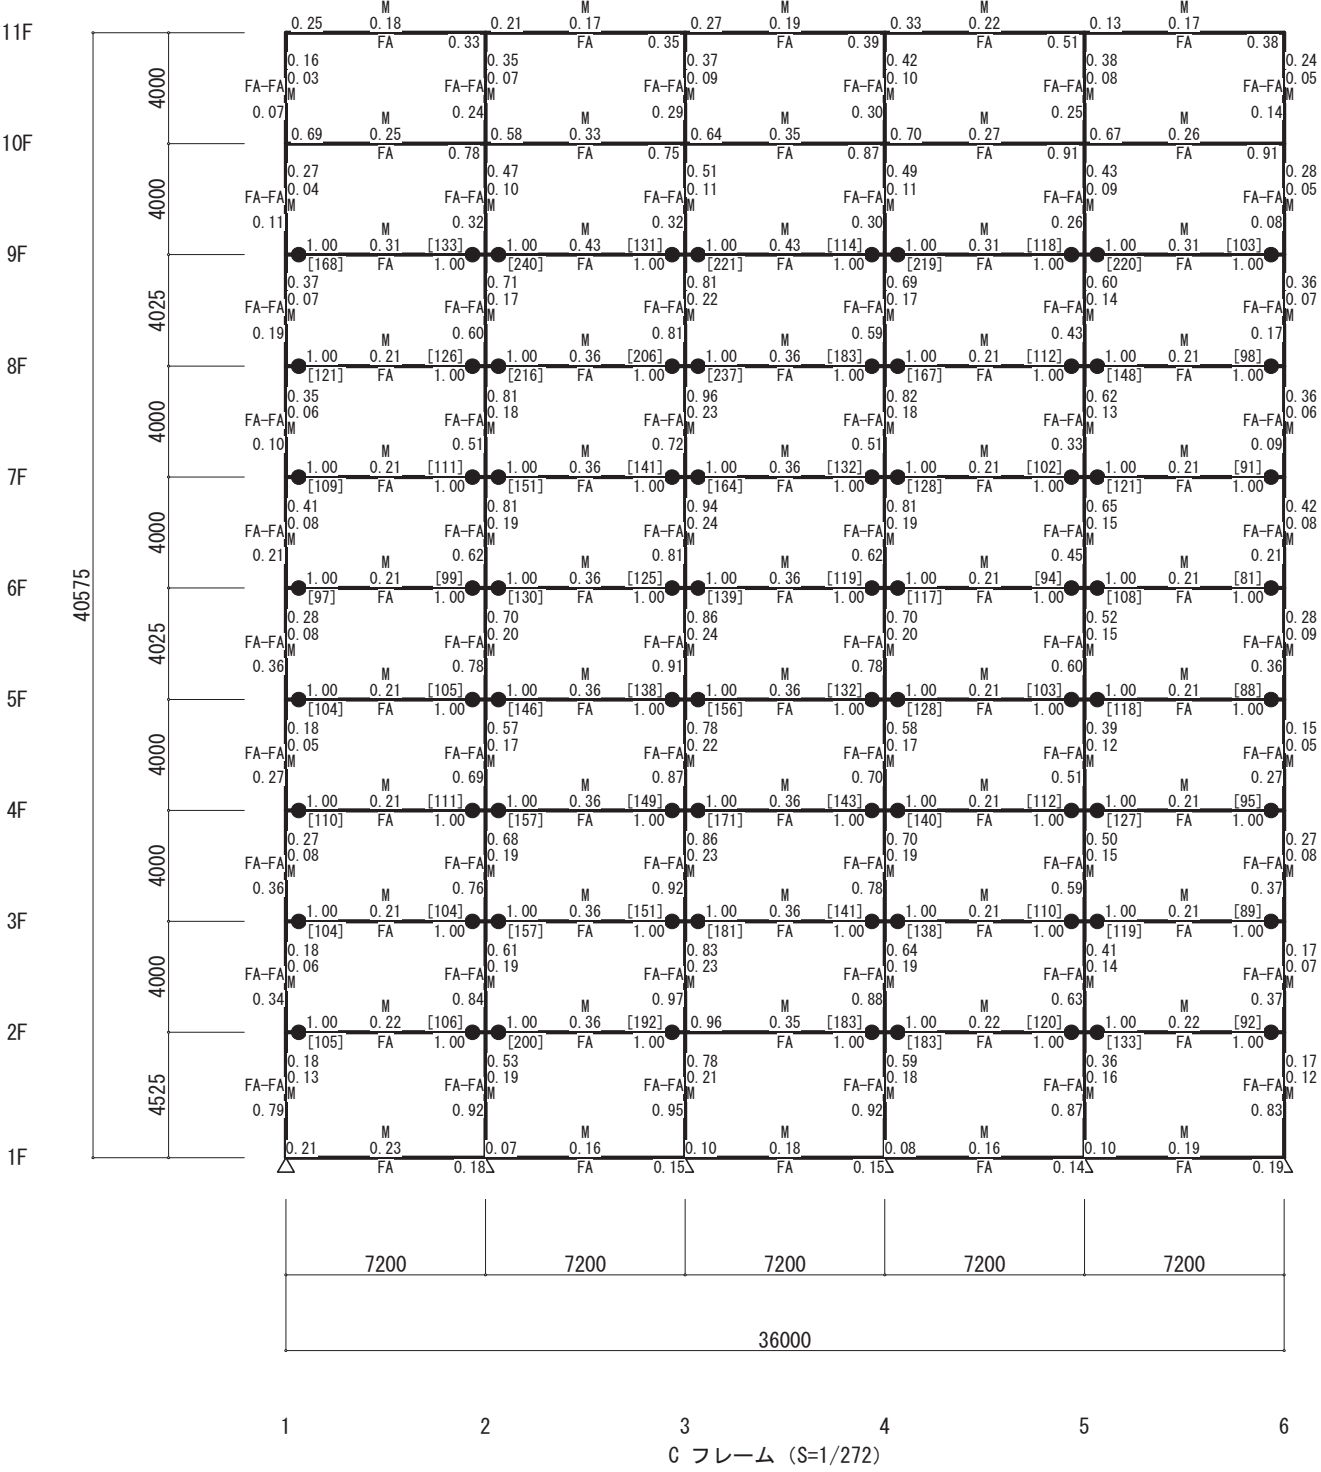


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

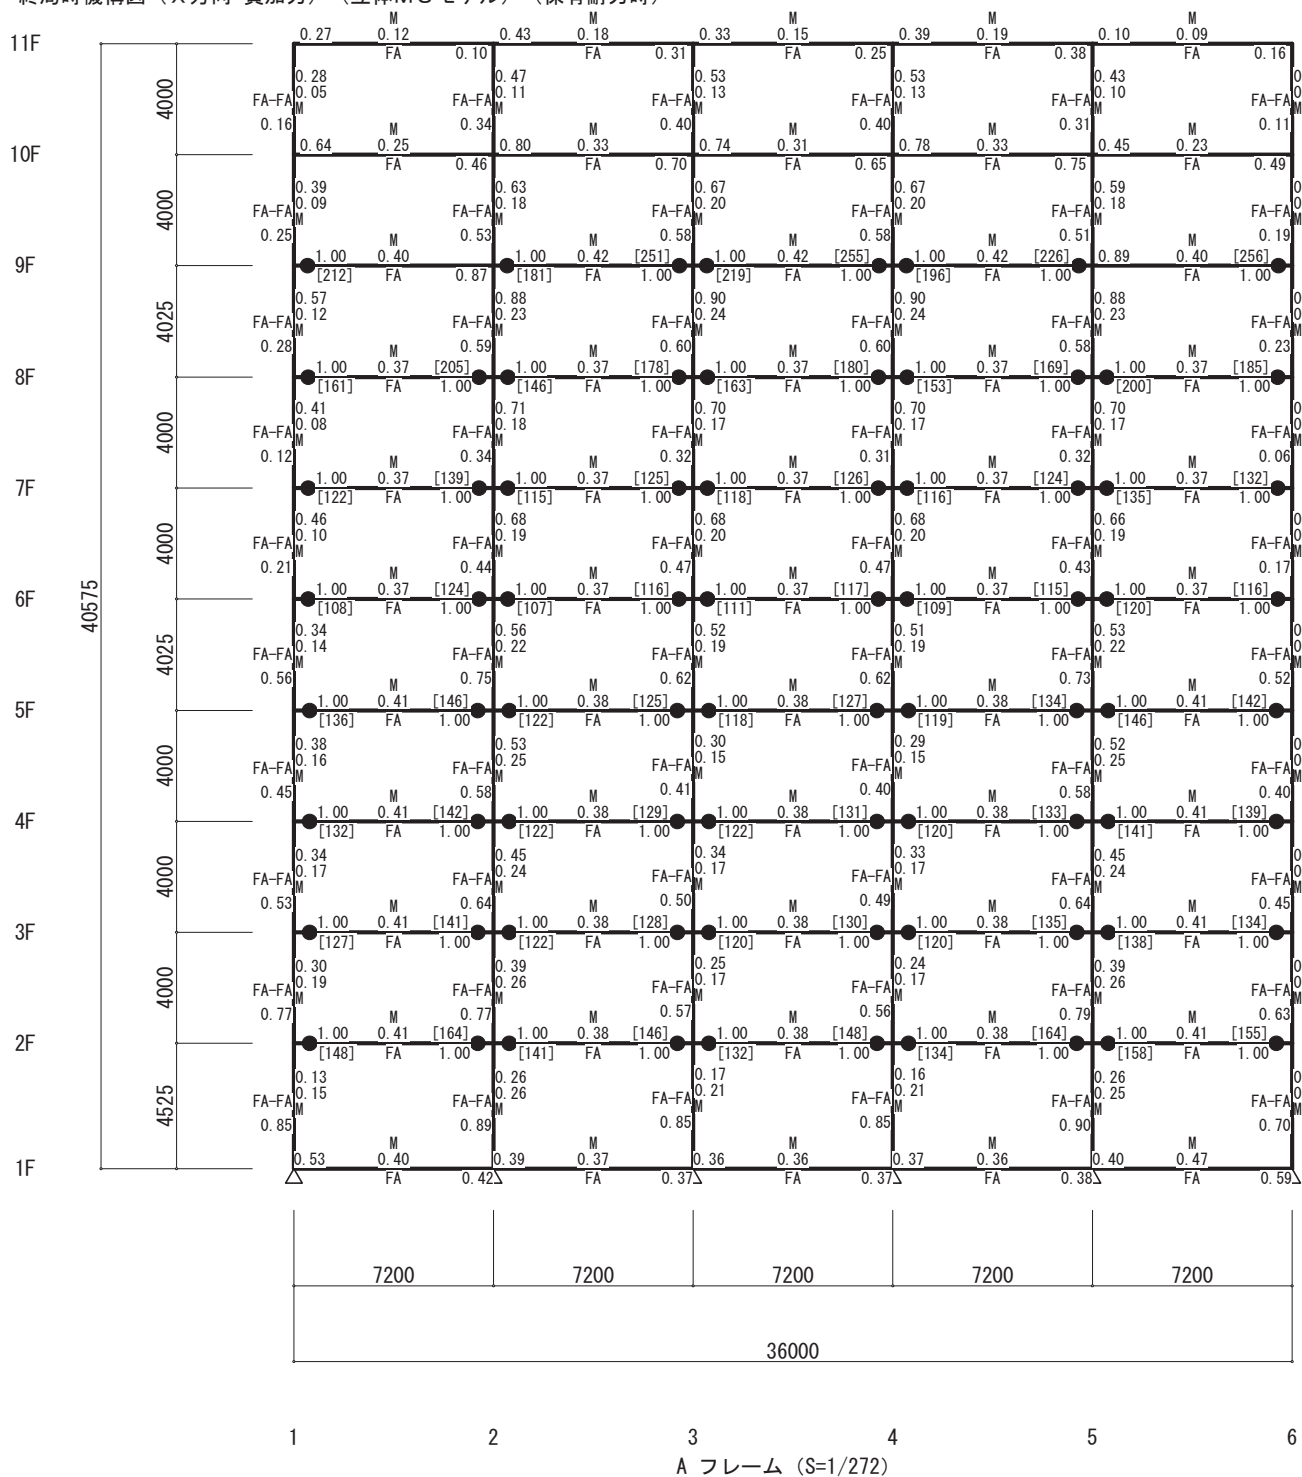


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

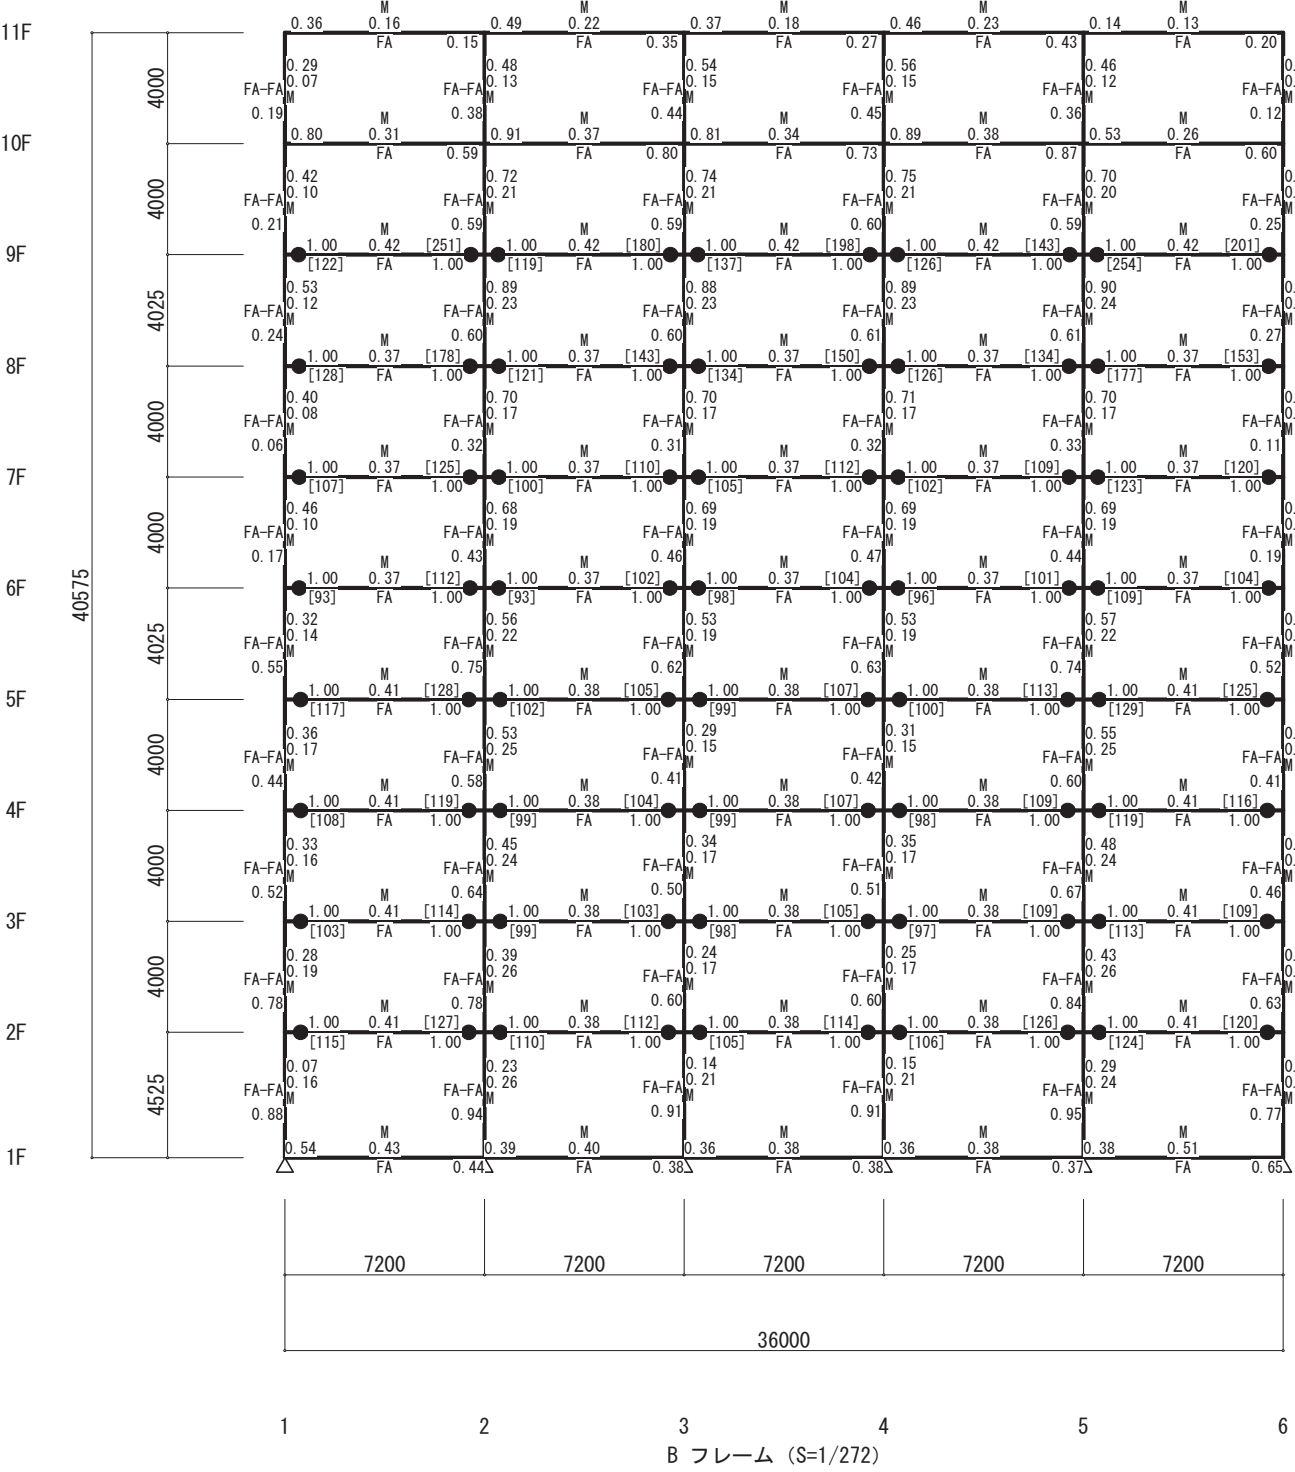


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

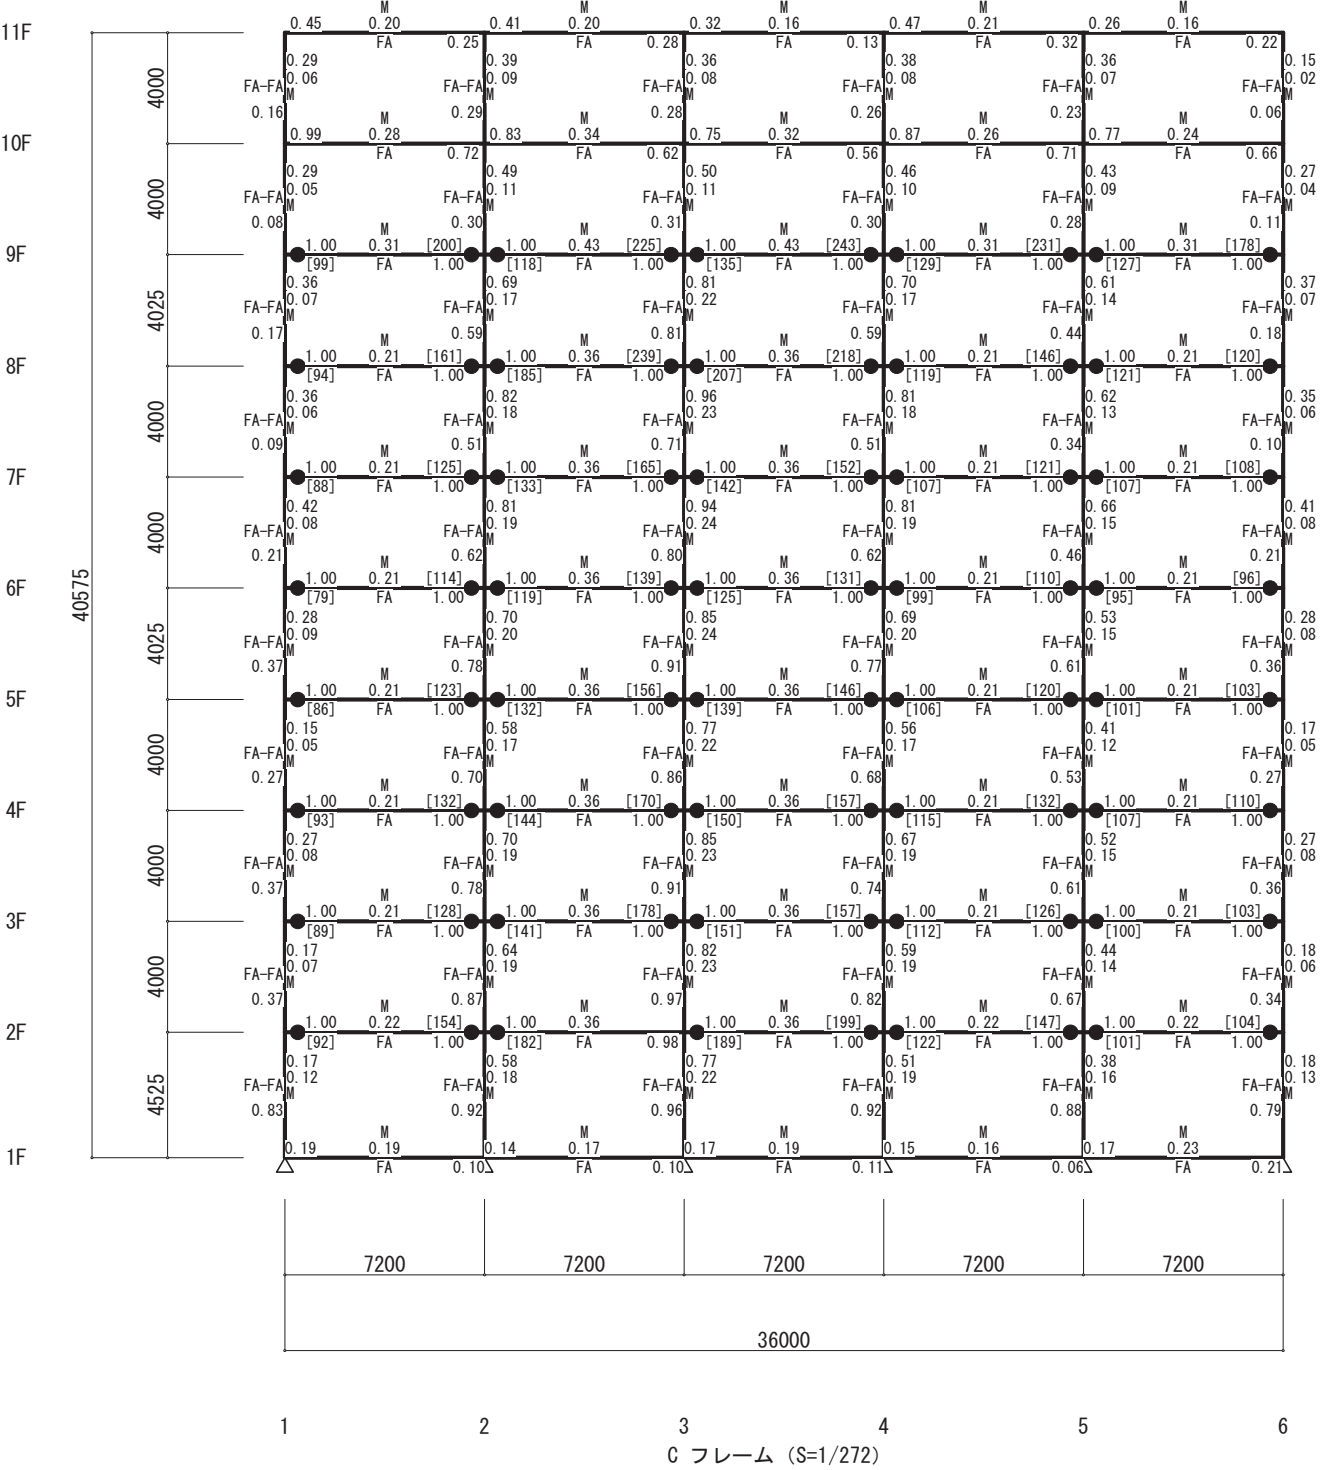


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

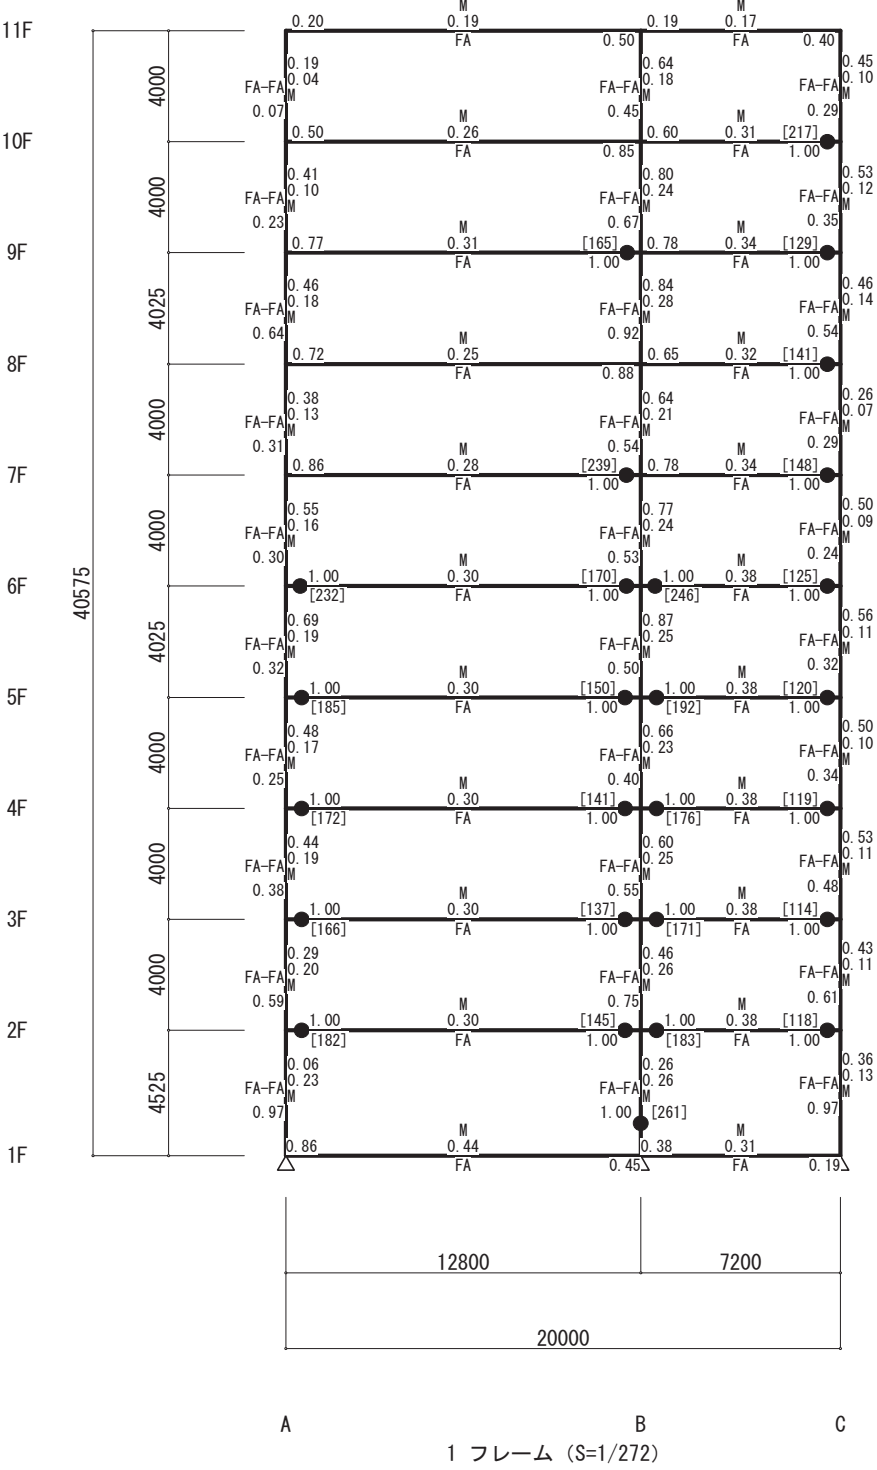


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

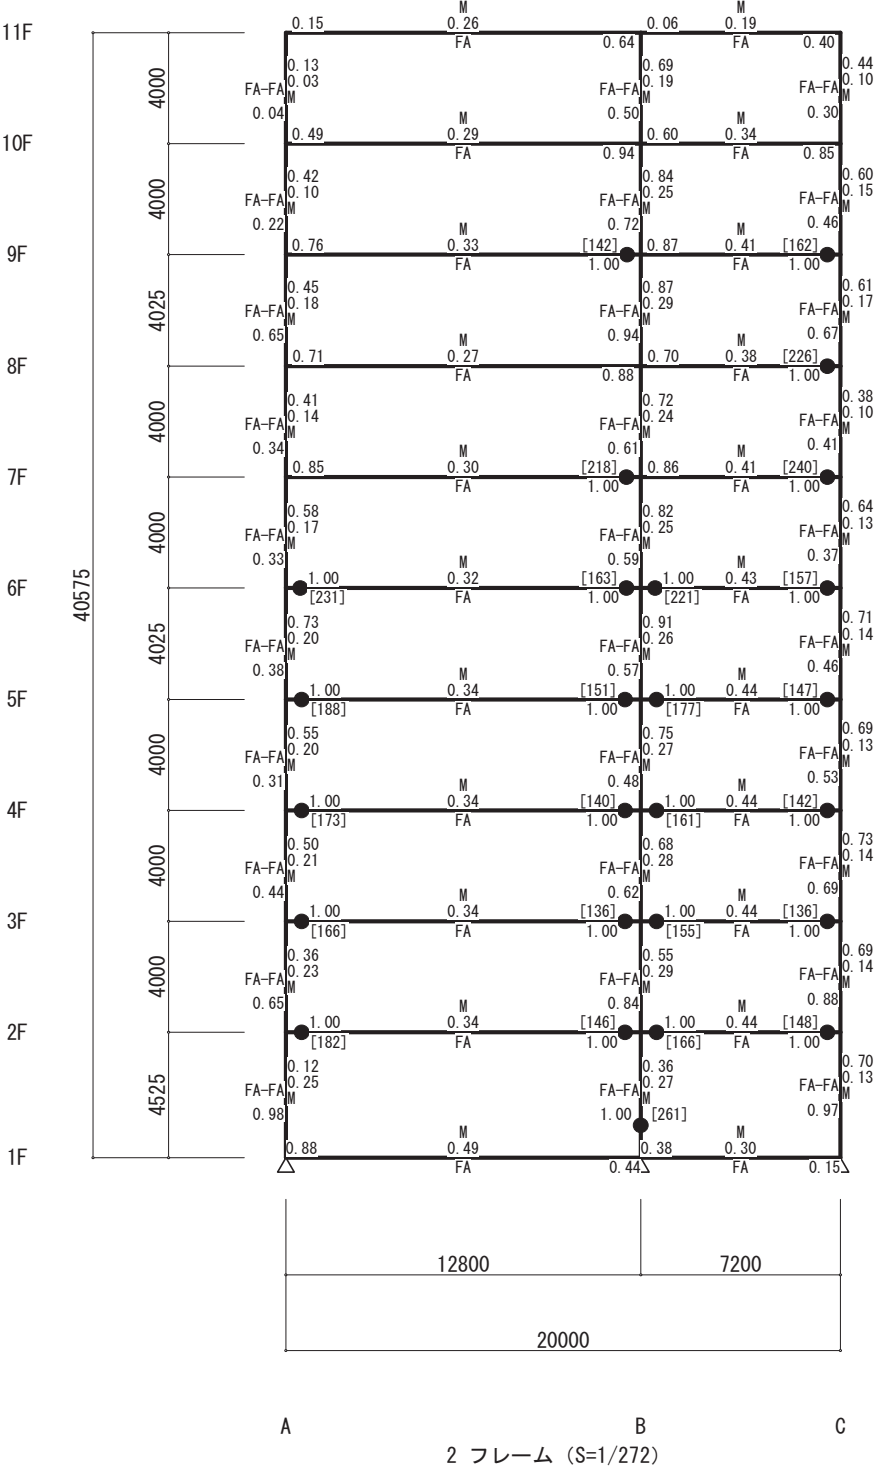


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

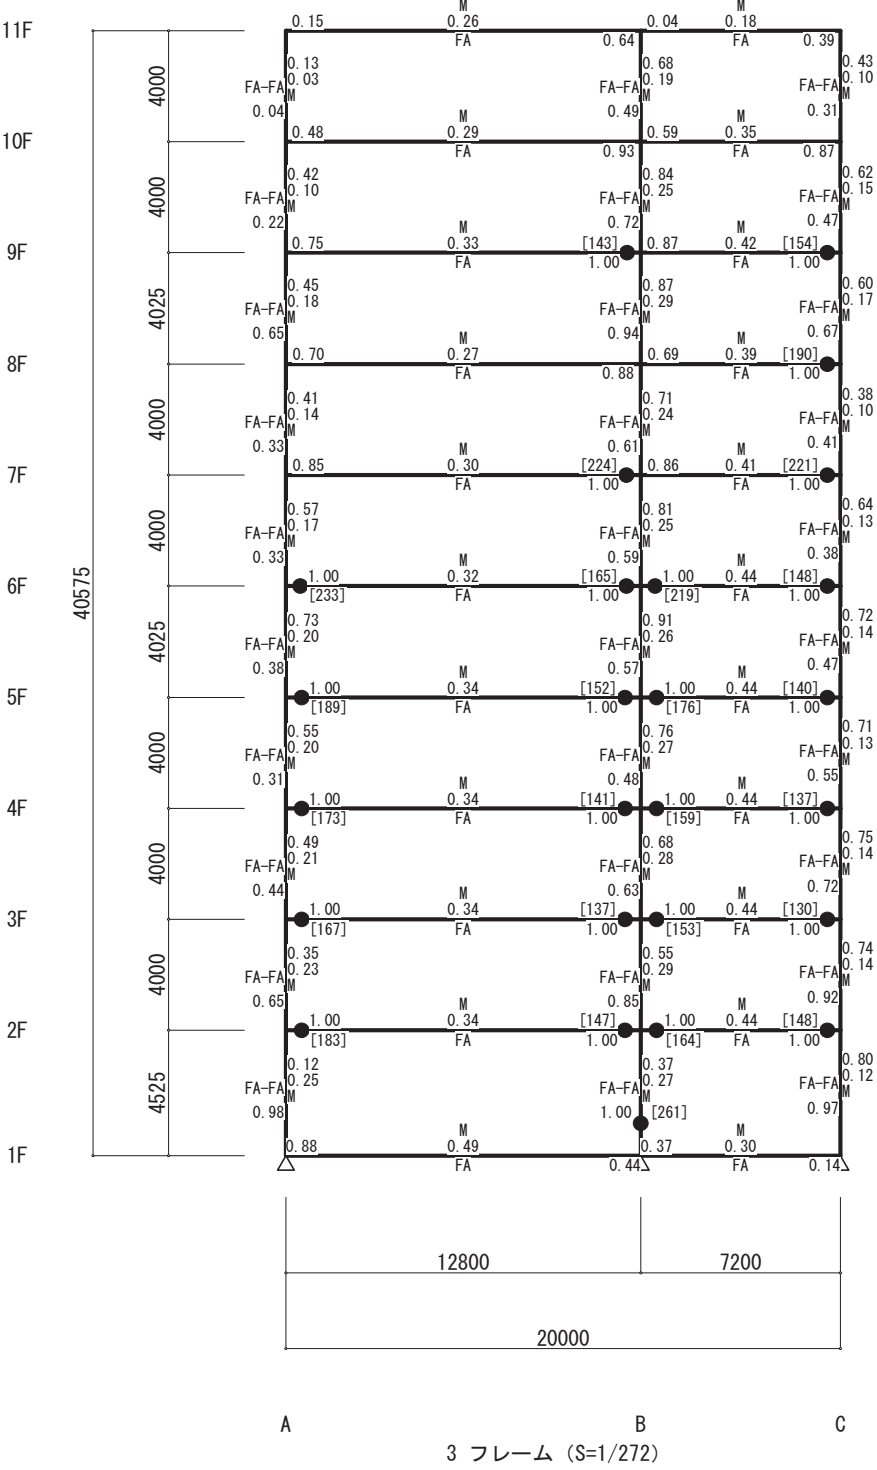


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

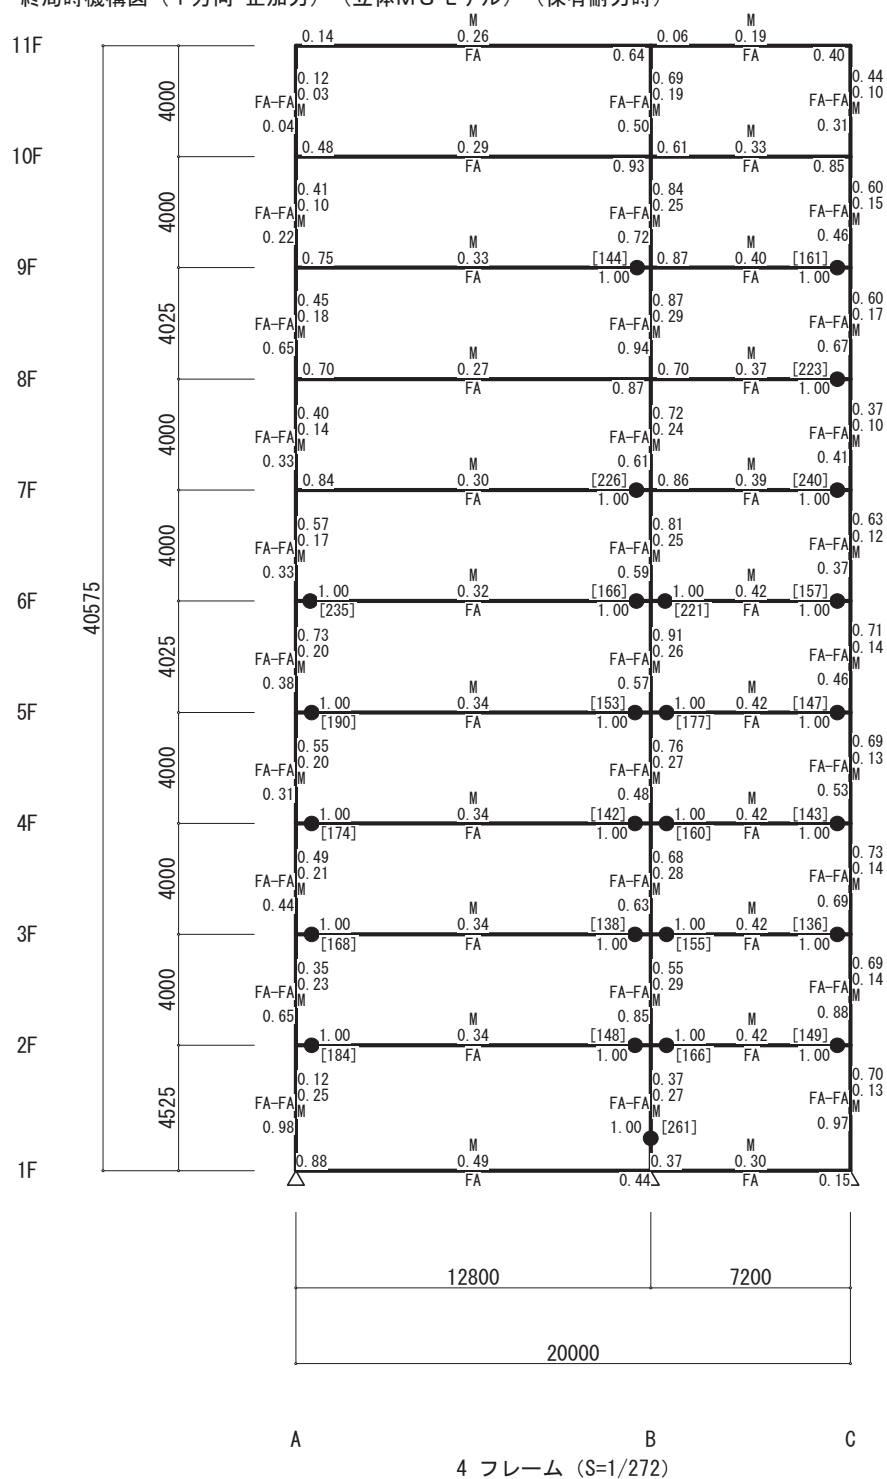


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

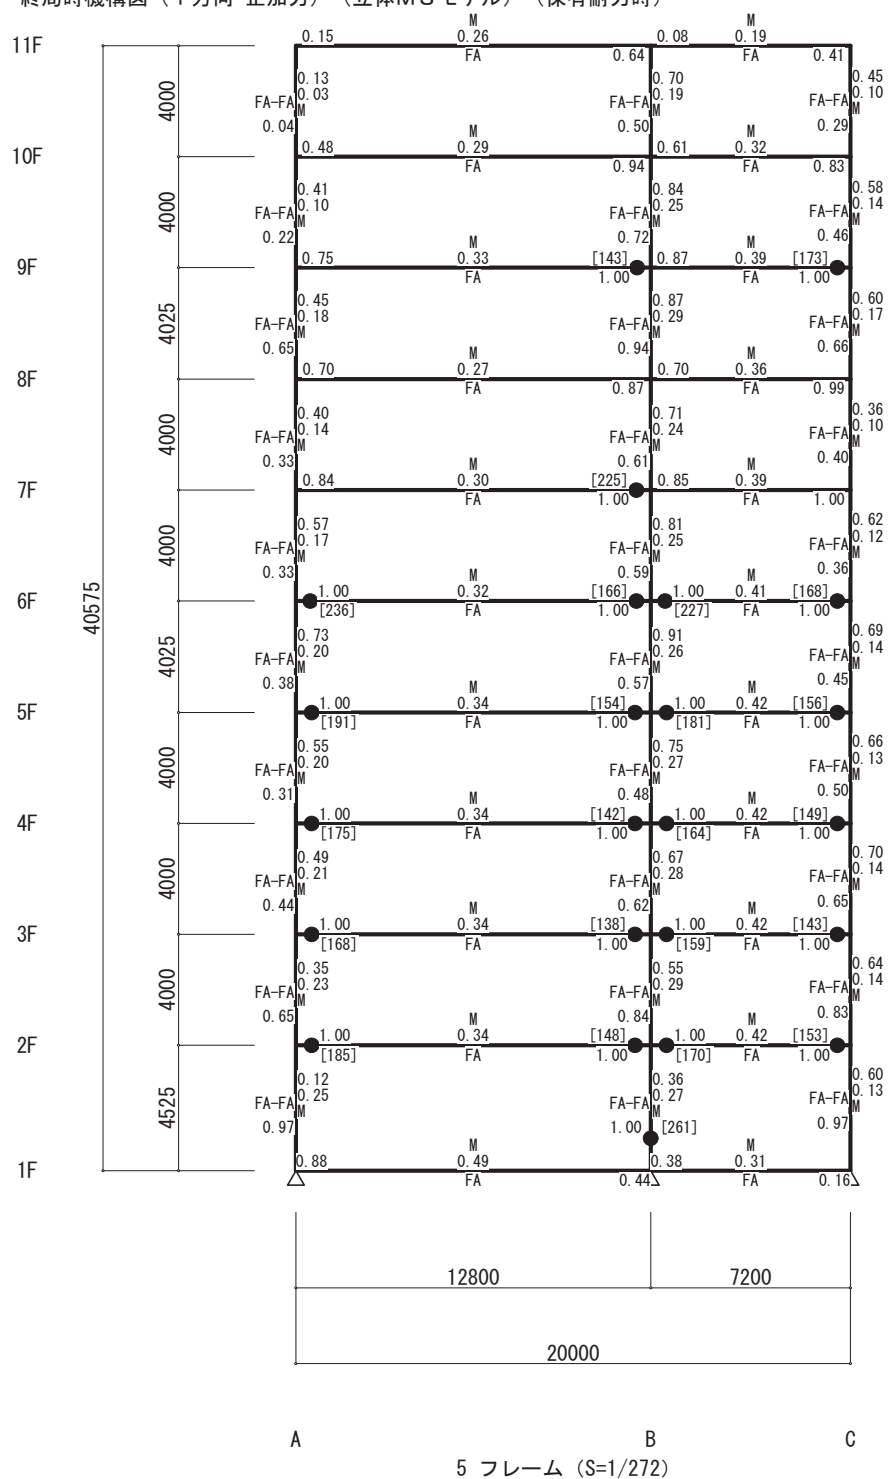


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

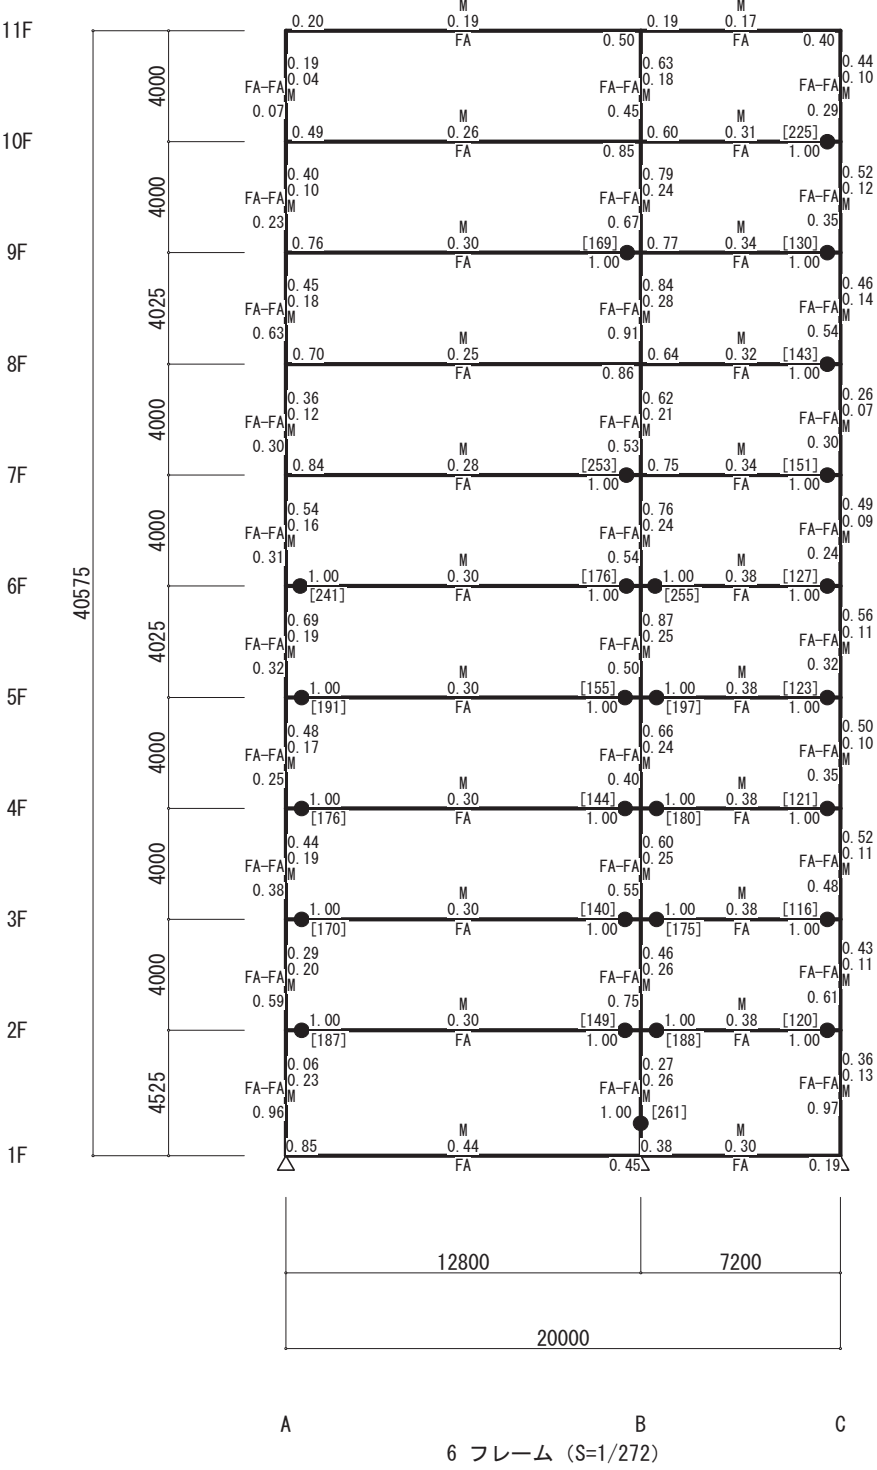


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

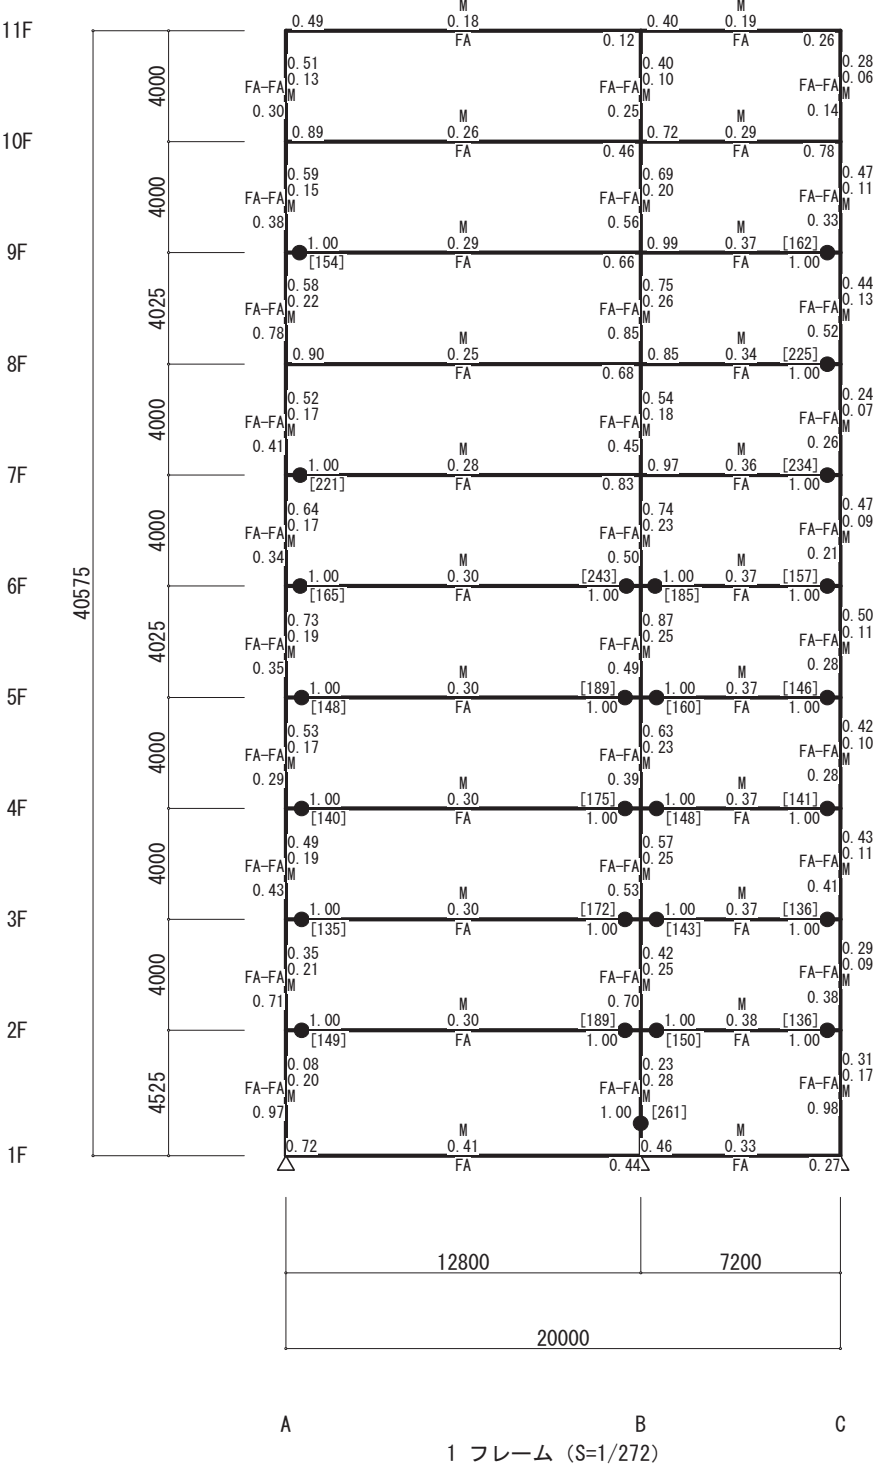


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

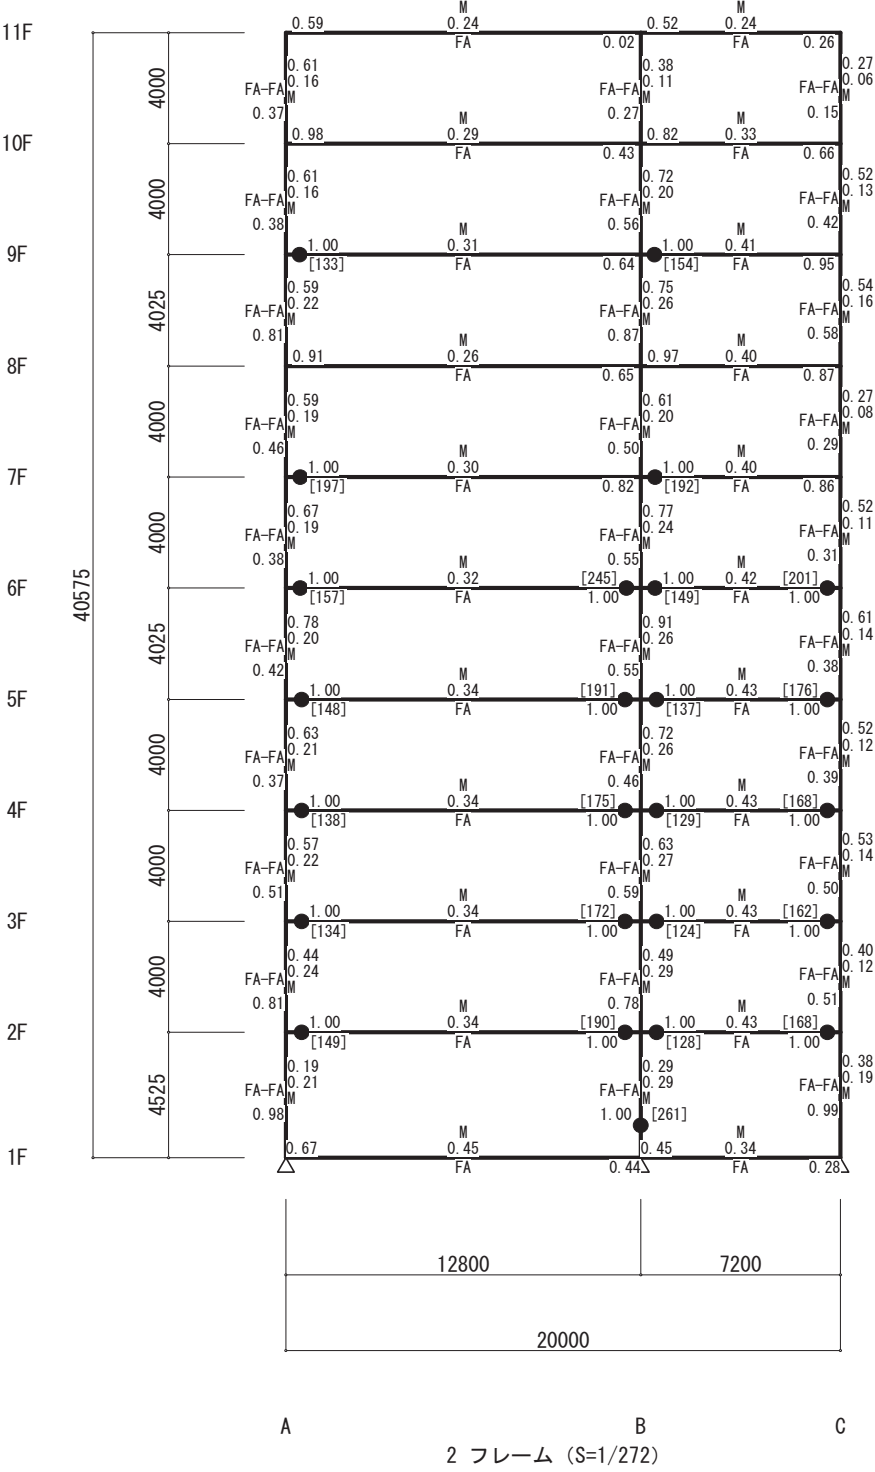


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

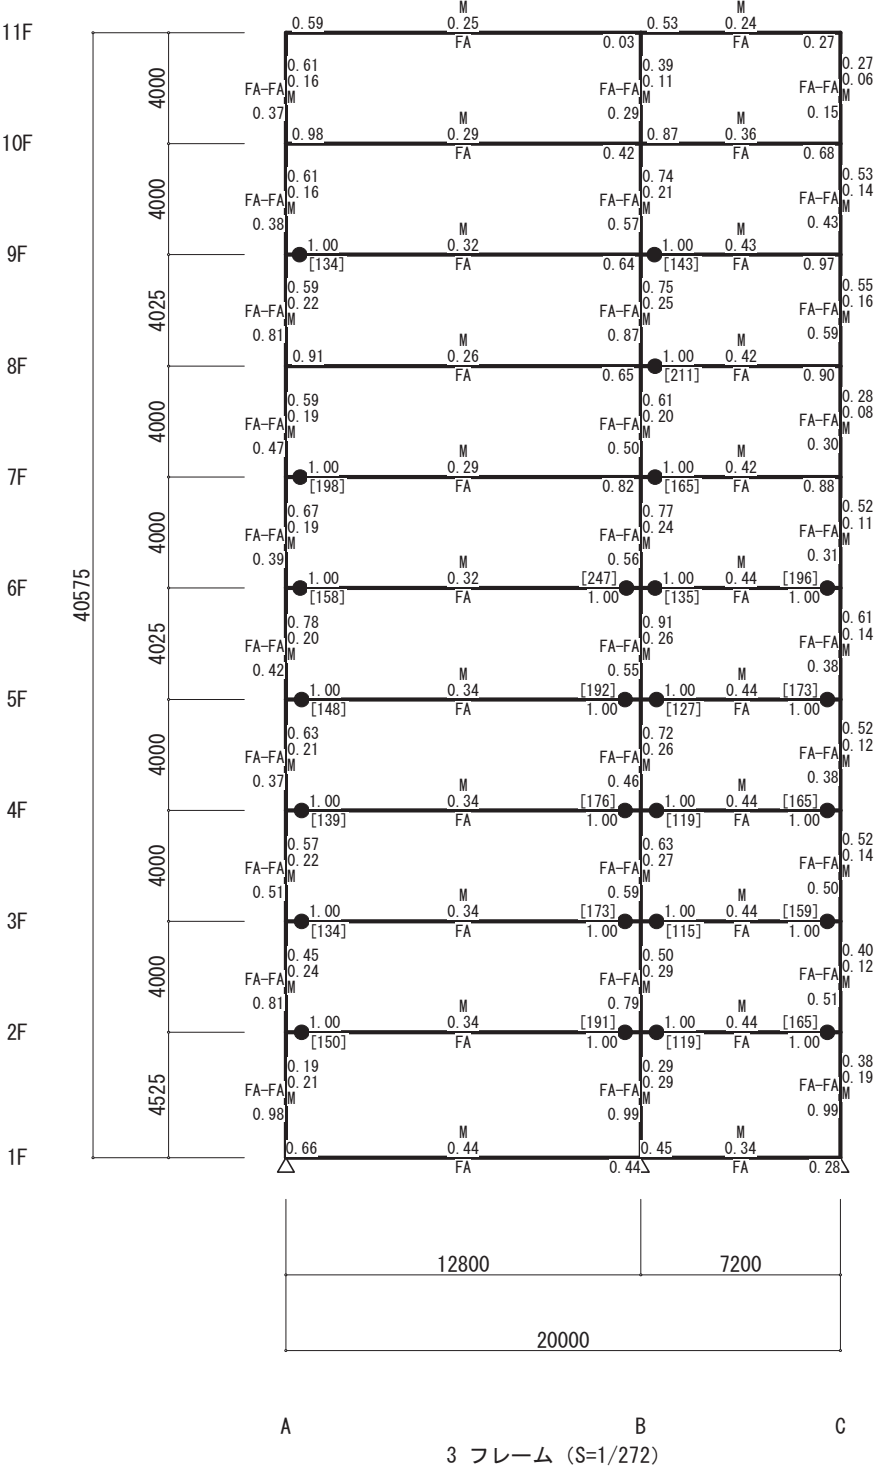


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

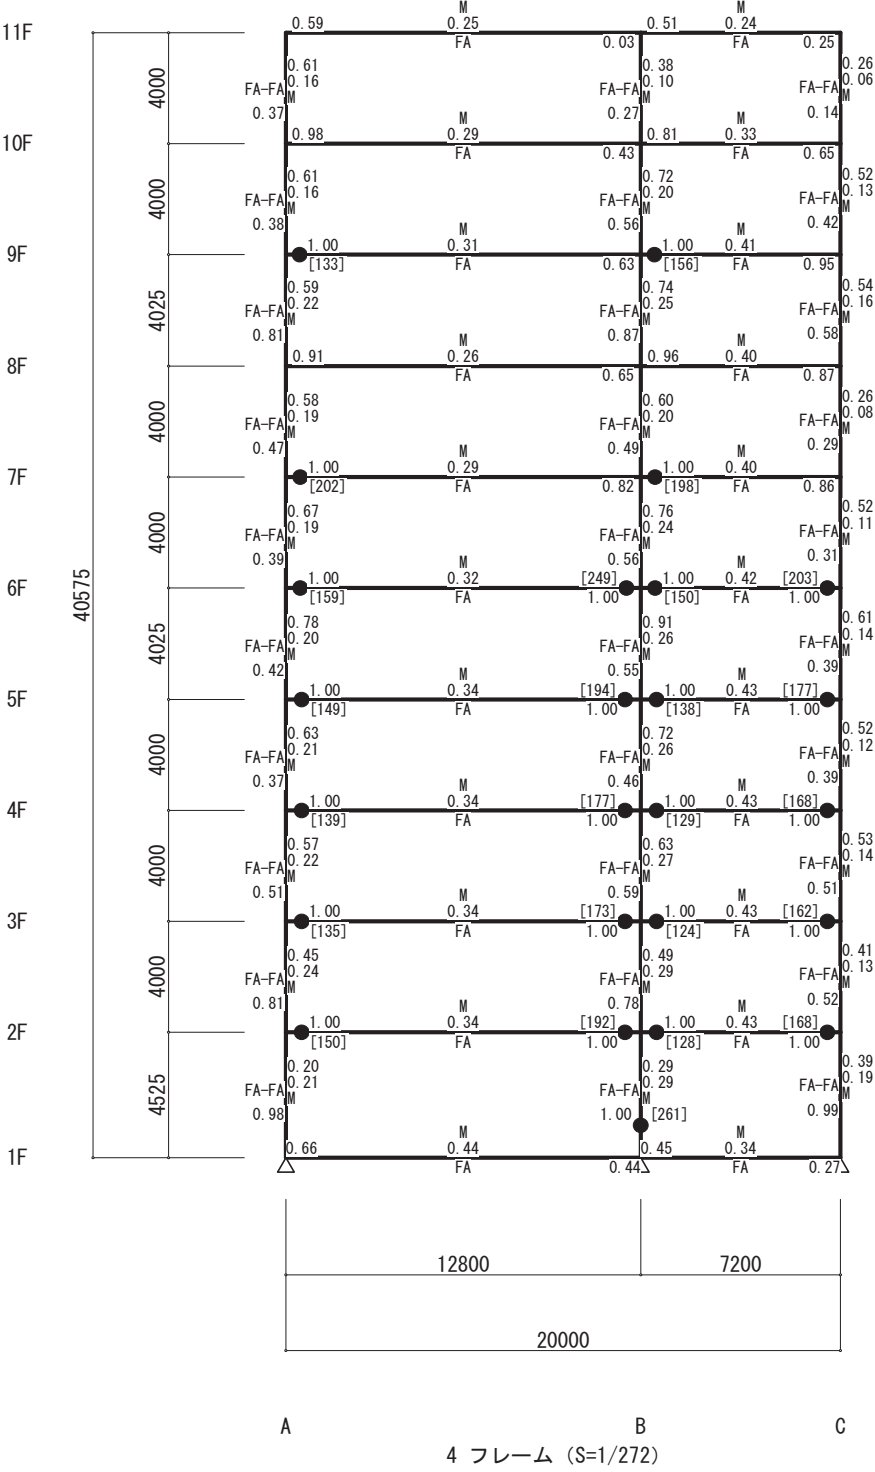

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

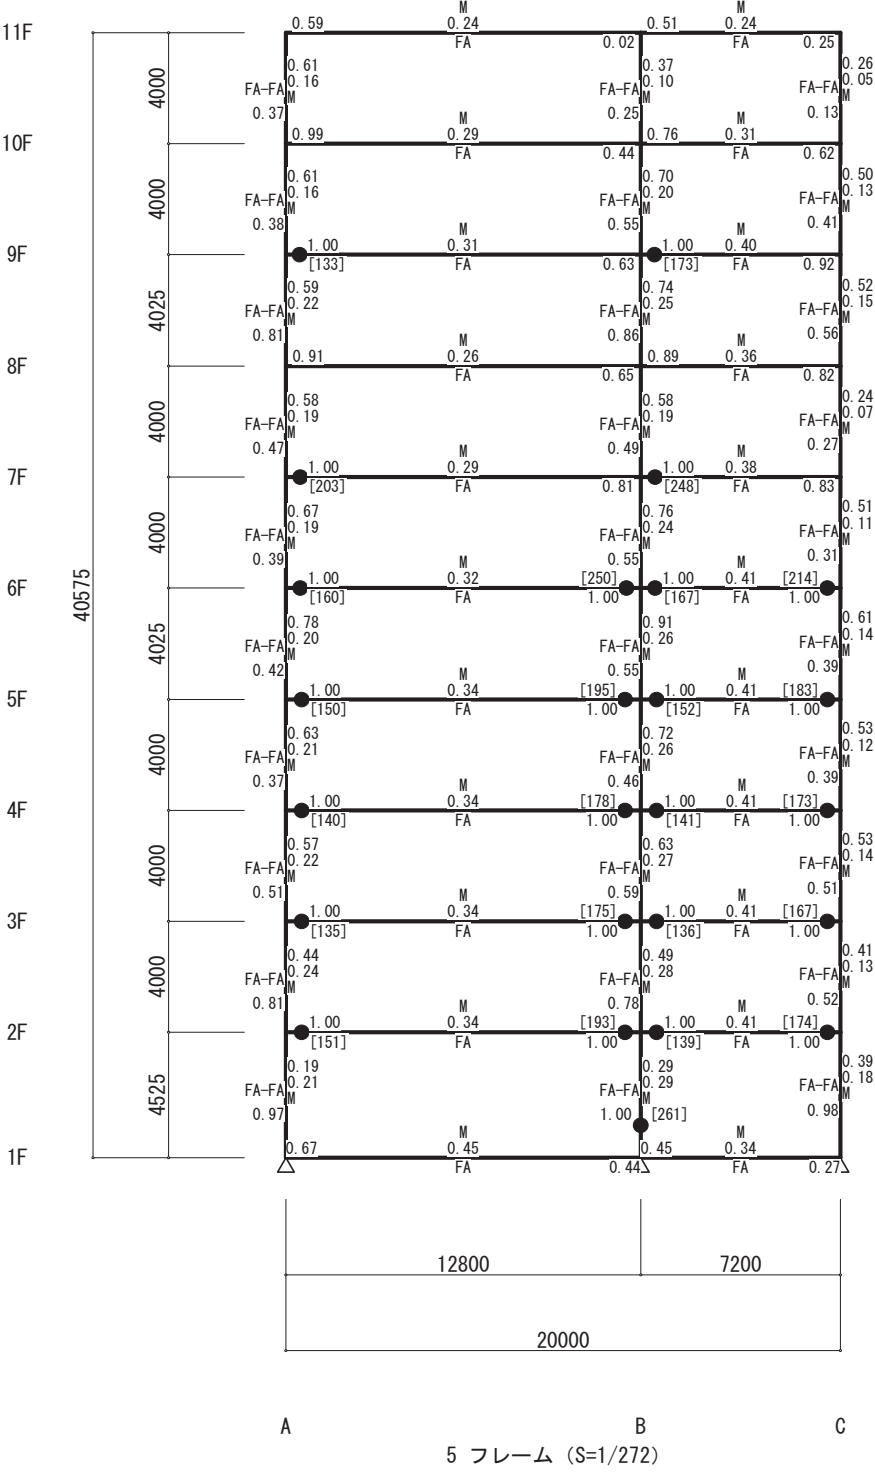

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

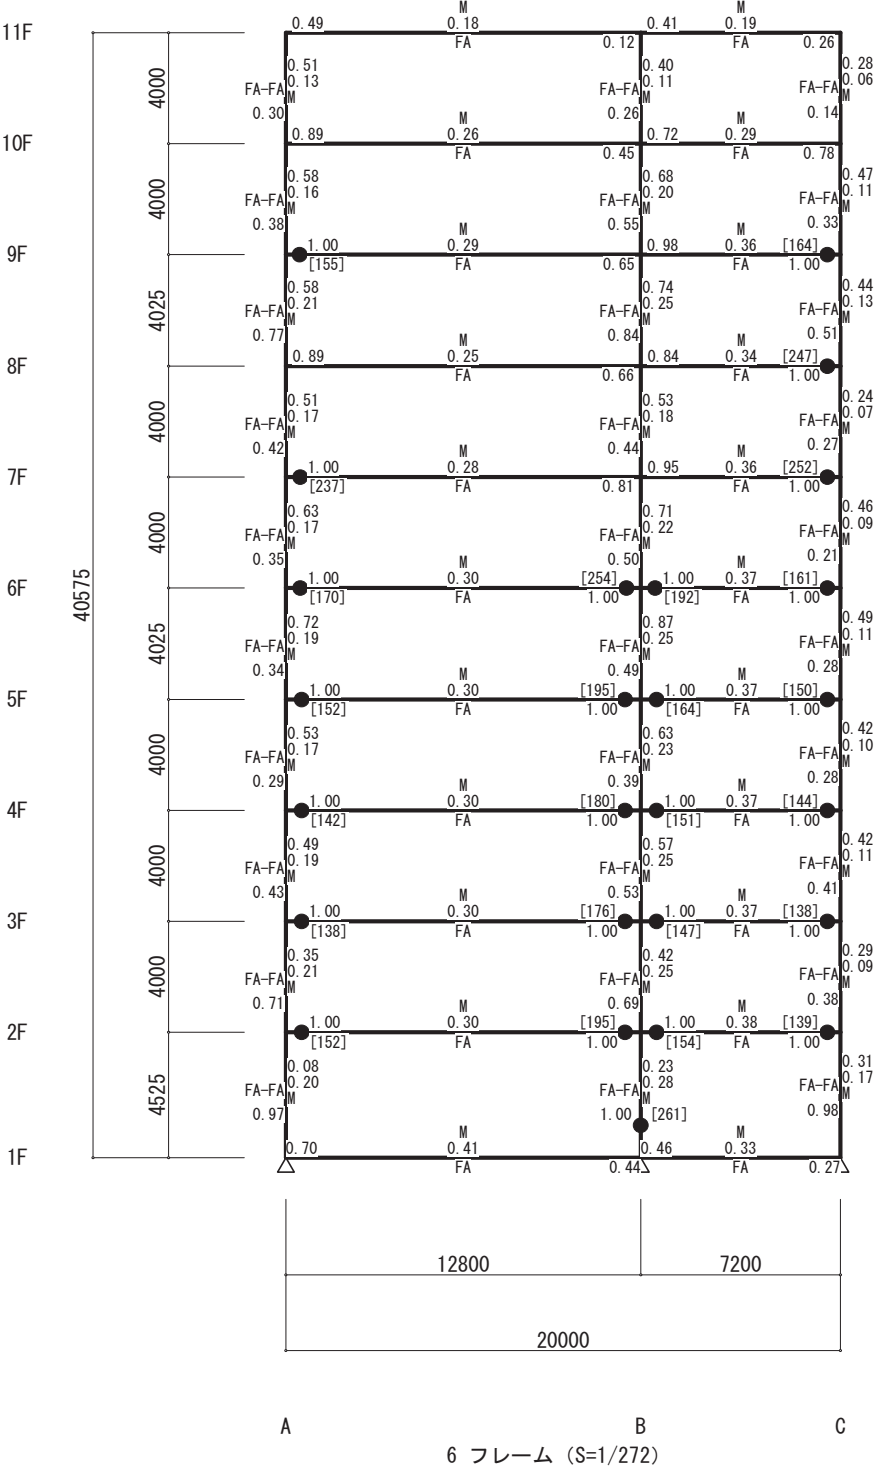

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛

P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : セン断破壊)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$: ウエブの幅厚比
 $b/t(f)$: フランジの幅厚比
横補剛 : [o] 充分 [x] 不足
靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード	部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
	[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D	(柱の内のり長さ/柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)
σ_o	最終ステップでの軸方向応力度
Pt	引張鉄筋比 (%)
τ_u	最終ステップでの平均せん断応力度
N/No	RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
	[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
	(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No	崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。
Ru	コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo	鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
	(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w)	ウエブの幅厚比
b/t(f)	フランジの幅厚比
韌性	脆性破壊部材の種類 [o] : 韌性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合	保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
	[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード（ M：曲げ破壊， S：せん断破壊）
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λ_{e1} : 筋違材の有効細長比（右上り）
 λ_{e2} : 筋違材の有効細長比（左上り）
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.047	---	---	---	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y 方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----

Y 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.029	----	----	----	----

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
3F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----

Y 方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.750	18.750	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.045	1.23	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.85	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.07	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.84	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.89	27.00
		5	6	FA	M	0.041	1.12	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.020	0.55	27.00
		2	3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		3	4	FA	M	0.014	0.39	27.00
		4	5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		5	6	FA	M	0.017	0.45	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.012	0.33	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.040	1.07	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.85	27.00
		5	6	FA	M	0.045	1.23	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.041	1.12	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.89	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.87	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.27	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.016	0.44	27.00
		2	3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		3	4	FA	M	0.015	0.41	27.00
		4	5	FA	M	0.013	0.34	27.00
		5	6	FA	M	0.020	0.55	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.012	0.33	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.45	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.31	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.018	0.50	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.024	0.64	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.024	0.64	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.023	0.63	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
4	1F	B	C	FA	M	0.024	0.64	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.024	0.66	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.024	0.64	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.18	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.032	0.87	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.83	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.83	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.035	0.94	27.00
		B	C	FA	M	0.031	0.82	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.030	0.82	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.032	0.87	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.23	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) S はりの部材種別

- d/tw : ウェブの幅厚比
- b/tf : フランジの幅厚比
- 横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o] : 充分 [x] : 不足
- モード : 破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
- 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
- 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	11F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
B	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	6F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
3	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
4	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
5	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
6	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
B		C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}	
A	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}	
	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}	
2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}	
	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}	
	5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}	
B	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	リンク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	8F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[{o}] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	7F	5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	6F	4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	5F	3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
1	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	8F	B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
3	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	4F	B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
3	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	1F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
A	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
B	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.75	18.75	o	{o}
C	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	9F	4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」（6.3.27）式、（6.3.28）式により確認します。

検定比1=N/Ncr + (CM・M1)/{(1-N/NE)・Mcr} ≤ 1.0

検定比2=M1/Mpc ≤ 1.0

ここに、

- N: 圧縮軸力（Ds算定時の長期考慮危険断面位置応力）(N)
- Ncr: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値 (N)
- CM: 曲げモーメント分布によって定まる係数
- M1: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ds算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）(N・mm)
- NE: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力 (N)
- Mcr: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度 (N・mm)

Mpc	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	($\times 10^2$ mm ²)
I	: 断面 2 次モーメント	($\times 10^4$ mm ⁴)
Zp	: 塑性断面係数	($\times 10^3$ mm ³)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
ix、iy	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10$ mm)
lkx、lky	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10$ mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3$ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3$ N)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6$ N・mm)
Ncrx、Ncry	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10^3$ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6$ N・mm)
Mpc	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6$ N・mm)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	211.1 69269.0	-17.3 182.6	11953.0 11735.7	0.98	1961.2 192331.0	0.109 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	261.2 74929.9	456.9 700.1	12061.7 11808.2	0.95	1960.8 192292.5	0.363 0.004	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	482.8 74929.9	753.9 999.2	12061.7 11808.2	0.93	1958.1 192025.0	0.517 0.005	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	382.6 74929.9	739.4 987.1	12061.7 11808.2	0.94	1959.5 192165.8	0.506 0.005	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	548.1 74929.9	535.6 780.2	12061.7 11808.2	0.93	1957.0 191915.8	0.418 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	354.7 69269.0	147.2 377.8	11953.0 11735.7	0.95	1959.9 192199.1	0.214 0.002	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	205.0 64226.2	-318.7 921.5	11844.4 11409.8	0.98	1961.3 192335.1	0.480 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	461.1 74929.9	901.1 1726.4	12061.7 11554.6	0.94	1958.4 192058.3	0.872 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	940.0 74929.9	916.5 1788.5	12061.7 11554.6	0.92	1947.3 190969.6	0.926 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	753.7 74929.9	913.1 1782.1	12061.7 11554.6	0.92	1952.6 191481.4	0.913 0.009	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1091.3 74929.9	931.2 1721.3	12061.7 11554.6	0.91	1942.3 190470.6	0.902 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	1006.1 64226.2	-249.3 1022.1	11844.4 11409.8	0.95	1945.2 190760.8	0.592 0.005	OK
8F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	838.7 74002.0	747.6 1909.5	12044.7 11753.2	0.93	1950.3 191261.9	0.983 0.010	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1329.6 74002.0	752.0 1888.4	12044.7 11753.2	0.91	1932.7 189534.6	1.001 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1158.0 74002.0	753.3 1892.2	12044.7 11753.2	0.91	1939.8 190227.4	0.993 0.010	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1509.9 74002.0	749.1 1880.2	12044.7 11753.2	0.90	1924.2 188704.1	1.009 0.010	NG
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1810.7 57593.9	158.5 1665.7	11680.3 11607.4	0.90	1907.7 187083.2	0.947 0.009	OK
7F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1223.1 138240.3	879.3 2821.6	20797.8 20565.5	0.94	3550.3 348168.4	0.809 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1734.9 138240.3	840.5 2823.0	20797.8 20565.5	0.93	3534.8 346641.4	0.828 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1585.2 138240.3	840.2 2821.4	20797.8 20565.5	0.93	3539.9 347143.0	0.822 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1956.3 138240.3	880.4 2822.8	20797.8 20565.5	0.92	3526.4 345817.2	0.835 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2765.1 94718.4	-51.3 1619.1	19868.6 20333.2	0.92	3487.1 341966.0	0.568 0.005	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1599.1 131319.8	1368.0 2555.7	20681.7 20333.2	0.92	3539.4 347098.2	0.743 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2142.9 131319.8	1498.6 2581.8	20681.7 20333.2	0.90	3518.5 345045.7	0.767 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2023.2 131319.8	1498.7 2582.3	20681.7 20333.2	0.90	3523.6 345548.7	0.763 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2421.2 131319.8	1368.6 2554.4	20681.7 20333.2	0.90	3505.4 343764.6	0.773 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3741.2 87059.0	475.5 1782.9	19636.3 20100.9	0.87	3421.8 335560.4	0.644 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	1962.7 133045.1	2566.1 1977.7	20711.5 20185.5	0.89	3526.1 345792.2	0.749 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2545.3 117478.2	2154.2 1884.0	20419.3 20185.5	0.86	3499.1 343143.4	0.658 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2464.1 117478.2	2154.1 1883.9	20419.3 20185.5	0.86	3503.3 343553.6	0.655 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	2897.3 133045.1	2562.7 1977.5	20711.5 20185.5	0.87	3479.4 341211.0	0.782 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4735.3 97707.6	1843.7 1109.2	19951.8 19834.9	0.82	3335.1 327061.6	0.686 0.006	OK
4F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2909.0 226720.9	2955.1 2466.8	24106.2 23450.8	0.90	4878.2 478388.7	0.663 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2942.8 178578.2	2099.4 1354.7	23660.7 23450.8	0.89	4875.9 478167.3	0.509 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2917.6 178578.2	2099.7 1354.9	23660.7 23450.8	0.89	4877.6 478332.6	0.508 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2805.7 226720.9	2955.4 2467.6	24106.2 23450.8	0.90	4884.9 479049.9	0.660 0.006	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	6390.7 186893.8	2111.1 1542.2	23765.7 23031.1	0.84	4508.6 442144.1	0.647 0.005	OK
3F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	3841.9 215648.1	3375.8 1952.1	24080.5 23240.9	0.89	4806.3 471339.5	0.783 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3337.4 163529.4	2669.8 1413.9	23450.8 23240.9	0.89	4847.7 475393.5	0.632 0.006	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3377.7 163529.4	2668.9 1413.7	23450.8 23240.9	0.89	4844.6 475090.6	0.633 0.006	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2730.5 215648.1	3369.6 1950.2	24080.5 23240.9	0.91	4889.7 479515.5	0.743 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	8067.0 178578.2	2543.7 1158.2	23660.7 22821.2	0.85	4232.0 415015.8	0.806 0.006	OK
2F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	4768.3 215648.1	4223.6 1477.8	24080.5 23240.9	0.90	4715.3 462410.6	0.986 0.009	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3728.9 163529.4	3268.6 775.8	23450.8 23240.9	0.91	4816.1 472296.6	0.770 0.007	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3839.9 163529.4	3271.3 776.5	23450.8 23240.9	0.91	4806.5 471356.2	0.775 0.007	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2662.3 215648.1	4271.4 1474.4	24080.5 23240.9	0.93	4893.9 479927.5	0.919 0.009	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	9752.6 178578.2	3386.9 659.7	23660.7 22821.2	0.86	3889.1 381394.1	1.047 0.009	NG
1F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	5699.6 186500.0	4576.2 664.6	23760.8 23286.0	0.90	4604.0 451498.0	1.099 0.010	NG
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4122.4 160477.2	4780.2 99.2	23404.7 23286.0	0.92	4780.8 468838.8	1.083 0.010	NG
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4302.9 160477.2	4761.8 98.0	23404.7 23286.0	0.92	4763.5 467136.5	1.086 0.010	NG
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	2597.3 186500.0	4852.1 576.0	23760.8 23286.0	0.93	4897.8 480310.1	1.035 0.010	NG
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	11446.8 168511.0	3497.6 -110.0	23523.4 23048.6	0.87	3479.2 341190.1	1.156 0.010	NG

X方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	373.6 71082.5	37.3 253.5	11989.3 12025.5	0.96	1959.7 192176.8	0.156 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	496.6 74929.9	585.1 832.4	12061.7 12061.7	0.93	1957.9 192003.1	0.439 0.004	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	745.4 74929.9	910.6 1157.0	12061.7 12061.7	0.91	1952.8 191501.7	0.604 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	640.1 74929.9	945.3 1193.0	12061.7 12061.7	0.92	1955.2 191738.5	0.616 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	819.3 74929.9	690.1 970.9	12061.7 12061.7	0.91	1950.9 191314.0	0.524 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	502.3 71082.5	250.9 505.6	11989.3 12025.5	0.94	1957.8 191993.8	0.285 0.003	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	458.7 69269.0	-263.2 1064.3	11953.0 11989.3	0.97	1958.5 192061.9	0.568 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	834.5 74929.9	922.1 1775.0	12061.7 12061.7	0.92	1950.4 191273.2	0.911 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1312.3 74929.9	935.7 1827.7	12061.7 12061.7	0.90	1933.5 189608.7	0.962 0.010	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1176.9 74929.9	924.8 1840.2	12061.7 12061.7	0.91	1939.0 190155.7	0.961 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1385.1 74929.9	940.1 1803.7	12061.7 12025.5	0.90	1930.2 189290.2	0.955 0.010	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	1276.8 69269.0	-193.0 1185.9	11953.0 11989.3	0.94	1935.0 189758.0	0.688 0.006	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	408.8 60406.8	148.8 1651.2	11753.2 12008.3	0.96	1959.2 192132.1	0.844 0.009	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1339.4 74002.0	750.5 1884.2	12044.7 12044.7	0.91	1932.3 189492.2	0.997 0.010	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1889.9 74002.0	755.3 1865.7	12044.7 12044.7	0.89	1902.9 186607.7	1.023 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1748.2 74002.0	754.3 1875.4	12044.7 12044.7	0.89	1911.4 187444.0	1.019 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1921.7 74002.0	748.5 1864.2	12044.7 12044.7	0.89	1900.9 186410.8	1.025 0.010	NG
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2133.6 60406.8	143.0 1597.4	11753.2 12008.3	0.90	1886.6 185016.4	0.939 0.009	OK
	7	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2133.6 60406.8	143.0 1597.4	11753.2 12008.3	0.90	1886.6 185016.4	0.939 0.009	OK
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	277.4 98932.8	-82.9 1604.8	19984.8 20739.7	0.97	3564.9 349599.7	0.454 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	1861.7 141907.5	862.7 2822.8	20855.9 20855.9	0.93	3530.1 346181.8	0.831 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2480.5 141907.5	824.0 2823.5	20855.9 20855.9	0.91	3502.4 343471.4	0.856 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2319.3 141907.5	822.2 2823.8	20855.9 20855.9	0.92	3510.4 344251.9	0.850 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2447.9 141907.5	862.3 2826.8	20855.9 20855.9	0.91	3504.1 343633.7	0.855 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3090.3 98932.8	-64.9 1642.8	19984.8 20739.7	0.92	3467.5 340045.5	0.590 0.005	OK
	7	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3090.3 98932.8	-64.9 1642.8	19984.8 20739.7	0.92	3467.5 340045.5	0.590 0.005	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	158.5 90767.6	430.6 1791.8	19752.5 20565.5	0.97	3565.5 349652.0	0.498 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2388.0 134713.4	1336.5 2575.3	20739.7 20797.8	0.90	3507.1 343926.0	0.776 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3070.9 134713.4	1466.7 2601.4	20739.7 20797.8	0.88	3468.7 340165.8	0.807 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2887.5 134713.4	1466.9 2603.2	20739.7 20797.8	0.89	3480.0 341268.1	0.800 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2969.0 134713.4	1336.3 2575.3	20739.7 20739.7	0.89	3475.1 340786.8	0.798 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4041.0 90767.6	442.6 1797.7	19752.5 20565.5	0.87	3397.8 333207.7	0.663 0.005	OK
	7	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4041.0 90767.6	442.6 1797.7	19752.5 20565.5	0.87	3397.8 333207.7	0.663 0.005	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	45.8 102153.9	1808.7 1128.2	20068.7 20302.4	0.98	3565.7 349675.2	0.501 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2918.9 140150.1	2540.6 2009.8	20828.3 20594.6	0.87	3478.1 341083.9	0.775 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	3663.7 123359.4	2130.6 1916.4	20536.1 20653.0	0.84	3427.7 336139.1	0.693 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	3457.3 123359.4	2130.5 1916.0	20536.1 20594.6	0.84	3442.8 337621.8	0.685 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	3492.2 140150.1	2540.9 2009.9	20828.3 20536.1	0.86	3440.3 337377.1	0.798 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	4991.0 102153.9	1820.2 1143.3	20068.7 20302.4	0.82	3309.5 324553.3	0.689 0.006	OK
	7	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	4991.0 102153.9	1820.2 1143.3	20068.7 20302.4	0.82	3309.5 324553.3	0.689 0.006	OK
4F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	4078.3 238669.1	2940.8 2490.1	24106.2 23870.6	0.88	4784.9 469243.2	0.700 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4260.5 186893.8	2093.1 1375.9	23765.7 23870.6	0.87	4767.6 467542.2	0.556 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4022.4 186893.8	2092.3 1376.1	23765.7 23870.6	0.88	4790.1 469749.7	0.547 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	3399.7 238669.1	2943.1 2487.0	24106.2 23765.7	0.89	4842.9 474923.5	0.677 0.006	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	6542.7 195804.0	2100.7 1563.0	23870.6 23555.8	0.84	4486.2 439944.9	0.645 0.005	OK
	7	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	6542.7 195804.0	2100.7 1563.0	23870.6 23555.8	0.84	4486.2 439944.9	0.645 0.005	OK
3F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5248.4 226720.9	3358.6 1965.9	24106.2 23660.7	0.88	4660.4 457027.0	0.830 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4859.6 170805.4	2630.4 1421.7	23555.8 23660.7	0.87	4705.2 461426.8	0.680 0.006	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4584.1 170805.4	2633.0 1422.3	23555.8 23660.7	0.87	4734.9 464338.8	0.670 0.006	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3301.3 226720.9	3345.4 1963.6	24106.2 23660.7	0.90	4850.4 475661.5	0.757 0.007	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	8089.1 186893.8	2514.9 1170.6	23765.7 23345.9	0.85	4227.9 414616.4	0.794 0.006	OK
	7	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	8089.1 186893.8	2514.9 1170.6	23765.7 23345.9	0.85	4227.9 414616.4	0.794 0.006	OK
2F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6426.7 226720.9	4108.4 1509.9	24106.2 23660.7	0.88	4503.3 441627.7	1.024 0.009	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5458.7 178578.2	3321.2 810.3	23660.7 23765.7	0.89	4634.7 454506.2	0.844 0.007	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5142.1 178578.2	3313.4 808.2	23660.7 23765.7	0.89	4673.0 458264.2	0.831 0.007	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3200.8 226720.9	4262.3 1497.6	24106.2 23660.7	0.92	4857.9 476393.3	0.935 0.009	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	9637.3 186893.8	3408.3 683.1	23765.7 23450.8	0.86	3914.7 383897.1	1.035 0.009	NG
1F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7623.0 191447.5	4306.1 811.4	23820.2 23523.4	0.88	4311.5 422814.0	1.119 0.010	NG
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	6061.2 168511.0	4525.2 65.2	23523.4 23523.4	0.90	4555.5 446737.7	1.110 0.010	NG
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	5702.0 168511.0	4575.8 68.8	23523.4 23523.4	0.91	4603.7 451467.6	1.106 0.010	NG
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3103.7 191447.5	4828.7 585.9	23820.2 23523.4	0.93	4864.8 477078.1	1.048 0.010	NG
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	11214.7 168511.0	3569.0 -143.8	23523.4 23404.7	0.88	3539.2 347078.7	1.153 0.010	NG

X方向正加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	82.0 34040.0	9.6 200.6	8661.0 8911.5	0.97	1346.8 132078.2	0.155 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	273.5 44623.3	283.7 457.0	9005.5 8974.2	0.94	1345.5 131950.4	0.350 0.003	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	231.1 45823.0	379.8 538.4	9036.8 9005.5	0.94	1345.9 131990.5	0.403 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	204.9 43470.1	395.3 620.2	8974.2 8974.2	0.94	1346.1 132012.0	0.459 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	291.5 41293.9	299.3 543.5	8911.5 8942.9	0.93	1345.3 131931.3	0.413 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	229.5 34040.0	74.8 309.8	8661.0 8911.5	0.95	1345.9 131991.9	0.246 0.002	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	126.3 25248.2	-280.4 511.4	8222.5 8786.3	0.98	1346.6 132060.8	0.391 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	587.8 43470.1	79.7 839.1	8974.2 8911.5	0.94	1340.3 131442.3	0.657 0.006	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	540.8 45823.0	189.6 949.2	9036.8 8942.9	0.93	1341.4 131541.9	0.727 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	489.4 41293.9	83.0 870.2	8911.5 8911.5	0.94	1342.4 131641.2	0.670 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	501.0 37404.6	-5.8 769.2	8786.3 8848.9	0.94	1342.1 131619.6	0.603 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	572.8 25248.2	-269.5 528.8	8222.5 8786.3	0.96	1340.7 131475.0	0.457 0.004	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	155.1 29415.7	68.5 850.0	8454.9 8707.0	0.96	1346.5 132045.6	0.628 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	865.9 44070.7	631.3 1228.3	8990.6 8864.6	0.89	1332.6 130683.4	0.929 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	847.7 45255.5	1010.9 1282.4	9022.2 8927.6	0.88	1333.2 130742.1	0.946 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	765.0 42931.8	635.4 1234.2	8959.1 8896.1	0.90	1335.8 130992.5	0.925 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	683.4 40782.6	409.2 1150.5	8896.1 8833.1	0.91	1338.0 131214.1	0.870 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	909.8 29415.7	76.8 856.4	8454.9 8707.0	0.90	1331.1 130537.1	0.701 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	115.8 37689.7	28.4 637.7	9796.1 9868.1	0.97	1508.6 147941.6	0.423 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1046.5 50736.0	674.4 1322.0	10228.3 10012.2	0.89	1490.6 146178.0	0.902 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1157.3 50736.0	1020.8 1447.5	10228.3 10084.3	0.87	1486.5 145780.2	0.970 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1153.9 50736.0	684.9 1328.6	10228.3 10012.2	0.89	1486.7 145793.0	0.913 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	879.7 50736.0	405.3 1043.8	10228.3 9940.2	0.91	1495.9 146701.8	0.728 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1325.2 37689.7	37.4 647.7	9796.1 9868.1	0.90	1479.6 145100.7	0.536 0.004	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	87.4 36012.8	254.3 682.2	9724.1 9868.1	0.97	1508.7 147951.0	0.447 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1241.1 50736.0	859.6 1251.5	10228.3 10012.2	0.87	1483.2 145452.5	0.862 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1473.9 50736.0	1141.9 1407.4	10228.3 10084.3	0.85	1472.7 144421.9	0.959 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1544.3 50736.0	864.4 1251.8	10228.3 10012.2	0.85	1469.2 144075.6	0.884 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1072.2 50736.0	621.1 1039.7	10228.3 9940.2	0.88	1489.7 146089.2	0.730 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1734.3 36012.8	263.7 691.0	9724.1 9868.1	0.85	1458.8 143060.3	0.587 0.005	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	70.9 35566.8	515.0 428.1	9704.0 9849.0	0.96	1508.7 147955.3	0.335 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1443.4 50107.7	1121.5 1050.4	10211.5 9994.0	0.84	1474.2 144567.2	0.784 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1793.8 50107.7	1319.4 1274.9	10211.5 10066.5	0.81	1455.3 142717.6	0.916 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1930.4 50107.7	1123.3 1057.2	10211.5 9994.0	0.81	1446.9 141888.7	0.820 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1251.4 50107.7	882.0 800.6	10211.5 9921.5	0.85	1482.8 145410.4	0.635 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2126.1 35566.8	522.4 436.8	9704.0 9849.0	0.78	1433.7 140594.4	0.505 0.004	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	75.4 36012.8	384.8 189.7	9724.1 9868.1	0.97	1508.7 147954.2	0.255 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1661.6 50736.0	1013.3 804.3	10228.3 10012.2	0.84	1462.9 143462.4	0.748 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2120.1 50736.0	1264.8 1106.7	10228.3 10084.3	0.81	1434.1 140636.1	0.917 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2313.9 50736.0	1022.6 813.2	10228.3 10012.2	0.81	1419.8 139235.1	0.805 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1415.9 50736.0	764.5 559.9	10228.3 9940.2	0.86	1475.5 144695.3	0.588 0.005	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2497.0 36012.8	398.7 200.1	9724.1 9868.1	0.80	1405.2 137798.6	0.485 0.003	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	91.4 36012.8	582.3 338.8	9724.1 9796.1	0.96	1508.7 147949.9	0.381 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1886.1 50736.0	1133.3 935.8	10228.3 10012.2	0.82	1449.7 142164.3	0.831 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2450.4 50736.0	1323.7 1177.7	10228.3 10048.2	0.79	1409.0 138174.4	0.974 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2697.8 50736.0	1124.1 937.7	10228.3 10012.2	0.79	1387.8 136098.4	0.890 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1573.2 50736.0	915.8 698.6	10228.3 9940.2	0.84	1467.7 143928.9	0.687 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2855.7 36012.8	575.5 343.5	9724.1 9796.1	0.78	1373.2 134668.5	0.615 0.004	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	116.5 37689.7	491.8 122.4	9796.1 9868.1	0.97	1508.6 147941.4	0.327 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2108.7 50736.0	1248.3 790.0	10228.3 10012.2	0.83	1434.9 140714.5	0.930 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2783.7 50736.0	1353.6 1107.1	10228.3 10084.3	0.79	1380.0 135330.6	1.023 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3083.2 50736.0	1230.8 812.5	10228.3 10012.2	0.80	1350.8 132465.8	0.999 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1725.7 50736.0	974.4 522.8	10228.3 9940.2	0.86	1459.3 143108.4	0.747 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3203.4 37689.7	551.2 145.4	9796.1 9868.1	0.82	1338.2 131234.3	0.653 0.004	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	153.1 33982.6	1485.9 179.9	9629.8 9670.6	0.96	1508.4 147925.3	0.968 0.010	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	2324.7 39646.0	1411.7 675.3	9874.3 9752.0	0.82	1419.0 139153.6	1.054 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	3128.0 39646.0	1339.1 1083.9	9874.3 9792.8	0.75	1346.2 132012.5	1.038 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	3482.2 39646.0	1306.3 709.6	9874.3 9792.8	0.77	1307.2 128195.6	1.088 0.010	NG
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 627	1887.8 39646.0	1441.8 452.2	9874.3 9711.3	0.86	1449.6 142153.9	1.054 0.010	NG
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	3550.0 33982.6	1292.7 148.5	9629.8 9670.6	0.82	1299.3 127418.0	1.153 0.010	NG

X 方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	211.1 59714.7	-218.2 -235.9	11953.0 11735.7	0.94	1961.2 192331.0	0.132 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	373.6 72968.2	179.4 269.8	11989.3 12025.5	0.94	1959.7 192176.8	0.161 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	82.0 41293.9	51.9 92.4	8661.0 8911.5	0.97	1346.8 132078.2	0.076 0.001	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	205.0 48703.8	-30.7 11.8	11844.4 11409.8	0.98	1961.3 192335.1	0.033 0.000	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	458.7 71082.5	352.8 348.6	11953.0 11989.3	0.92	1958.5 192061.9	0.205 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 653	126.3 37404.6	144.1 156.7	8222.5 8786.3	0.94	1346.6 132060.8	0.126 0.001	OK
8F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	408.8 72064.6	223.7 210.5	11753.2 12008.3	0.93	1959.2 192132.1	0.141 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	155.1 35221.2	81.5 70.1	8454.9 8707.0	0.94	1346.5 132045.6	0.075 0.001	OK
7F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	277.4 134713.4	339.2 413.1	19984.8 20739.7	0.96	3564.9 349599.7	0.125 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	115.8 39486.6	87.4 93.9	9796.1 9868.1	0.95	1508.6 147941.6	0.071 0.001	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	158.5 124906.2	382.3 428.9	19752.5 20565.5	0.97	3565.5 349652.0	0.124 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	87.4 39486.6	95.7 113.4	9724.1 9868.1	0.96	1508.7 147951.0	0.081 0.001	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	45.8 112007.8	400.9 513.6	20068.7 20302.4	0.98	3565.7 349675.2	0.144 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	70.9 38997.6	131.9 144.7	9704.0 9849.0	0.96	1508.7 147955.3	0.099 0.001	OK
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	75.4 39486.6	157.7 162.8	9724.1 9868.1	0.96	1508.7 147954.2	0.111 0.001	OK
3F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	91.4 37689.7	162.1 167.1	9724.1 9796.1	0.95	1508.7 147949.9	0.115 0.001	OK
2F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	116.5 39486.6	197.9 190.2	9796.1 9868.1	0.95	1508.6 147941.4	0.136 0.001	OK
1F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	153.1 34838.7	136.0 162.6	9629.8 9670.6	0.94	1508.4 147925.3	0.118 0.001	OK

X方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	261.2 62667.2	-299.1 -434.5	12061.7 11808.2	0.95	1960.8 192292.5	0.232 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	496.6 74929.9	292.5 410.5	12061.7 12061.7	0.93	1957.9 192003.1	0.237 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	273.5 43470.1	158.1 211.2	9005.5 8974.2	0.93	1345.5 131950.4	0.177 0.002	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	461.1 53185.7	-187.1 -97.0	12061.7 11554.6	0.93	1958.4 192058.3	0.129 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	834.5 74929.9	384.1 301.5	12061.7 12061.7	0.91	1950.4 191273.2	0.248 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	587.8 41293.9	194.5 198.6	8974.2 8911.5	0.88	1340.3 131442.3	0.198 0.002	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	838.7 60406.8	-114.8 -136.5	12044.7 11753.2	0.89	1950.3 191261.9	0.134 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1339.4 74002.0	217.4 167.7	12044.7 12044.7	0.88	1932.3 189492.2	0.211 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	865.9 39768.0	146.9 126.2	8990.6 8864.6	0.86	1332.6 130683.4	0.194 0.001	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1223.1 124906.2	-138.8 -178.7	20797.8 20565.5	0.91	3550.3 348168.4	0.106 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	1861.7 141907.5	362.5 430.2	20855.9 20855.9	0.89	3530.1 346181.8	0.199 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1046.5 43488.4	168.4 164.2	10228.3 10012.2	0.85	1490.6 146178.0	0.201 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1599.1 113412.3	-111.4 -107.1	20681.7 20333.2	0.88	3539.4 347098.2	0.107 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2388.0 138240.3	385.5 411.1	20739.7 20797.8	0.87	3507.1 343926.0	0.218 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1241.1 43488.4	170.5 175.3	10228.3 10012.2	0.83	1483.2 145452.5	0.224 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	1962.7 106910.8	-53.3 -62.0	20711.5 20185.5	0.87	3526.1 345792.2	0.113 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2918.9 126467.0	384.2 469.1	20828.3 20594.6	0.86	3478.1 341083.9	0.258 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1443.4 42949.9	194.0 202.0	10211.5 9994.0	0.82	1474.2 144567.2	0.258 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2909.0 163529.4	8.9 26.5	24106.2 23450.8	0.91	4878.2 478388.7	0.129 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	4078.3 195804.0	571.9 629.0	24106.2 23870.6	0.86	4784.9 469243.2	0.282 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1661.6 43488.4	212.6 216.3	10228.3 10012.2	0.81	1462.9 143462.4	0.286 0.002	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	3841.9 150305.7	17.2 28.6	24080.5 23240.9	0.87	4806.3 471339.5	0.170 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5248.4 178578.2	544.7 550.2	24106.2 23660.7	0.83	4660.4 457027.0	0.316 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1886.1 43488.4	202.1 211.6	10228.3 10012.2	0.80	1449.7 142164.3	0.305 0.001	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	4768.3 150305.7	38.7 54.6	24080.5 23240.9	0.85	4715.3 462410.6	0.215 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6426.7 178578.2	576.3 604.9	24106.2 23660.7	0.81	4503.3 441627.7	0.374 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2108.7 43488.4	210.2 218.2	10228.3 10012.2	0.78	1434.9 140714.5	0.330 0.002	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	5699.6 153004.6	192.9 29.8	23760.8 23286.0	0.89	4604.0 451498.0	0.281 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7623.0 168511.0	282.3 548.3	23820.2 23523.4	0.84	4311.5 422814.0	0.421 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	2324.7 36650.8	81.1 160.1	9874.3 9752.0	0.81	1419.0 139153.6	0.330 0.001	OK

X方向正加力時 377mm

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	482.8 62667.2	-305.3 -460.5	12061.7 11808.2	0.93	1958.1 192025.0	0.260 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	745.4 74929.9	198.3 290.0	12061.7 12061.7	0.92	1952.8 191501.7	0.199 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	231.1 44623.3	86.7 106.0	9036.8 9005.5	0.93	1345.9 131990.5	0.100 0.001	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	940.0 53185.7	-251.2 -161.3	12061.7 11554.6	0.89	1947.3 190969.6	0.197 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1312.3 74929.9	193.6 130.7	12061.7 12061.7	0.89	1933.5 189608.7	0.198 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	540.8 42361.1	90.6 96.4	9036.8 8942.9	0.89	1341.4 131541.9	0.125 0.001	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1329.6 60406.8	-156.0 -152.1	12044.7 11753.2	0.85	1932.7 189534.6	0.183 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1889.9 74002.0	106.7 94.1	12044.7 12044.7	0.85	1902.9 186607.7	0.204 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	847.7 41836.5	64.2 50.4	9022.2 8927.6	0.87	1333.2 130742.1	0.137 0.000	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1734.9 124906.2	-215.7 -271.1	20797.8 20565.5	0.89	3534.8 346641.4	0.153 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2480.5 141907.5	170.7 208.3	20855.9 20855.9	0.88	3502.4 343471.4	0.171 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1157.3 45721.4	74.6 59.2	10228.3 10084.3	0.86	1486.5 145780.2	0.158 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2142.9 113412.3	-200.0 -214.4	20681.7 20333.2	0.87	3518.5 345045.7	0.159 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3070.9 138240.3	178.7 191.5	20739.7 20797.8	0.86	3468.7 340165.8	0.195 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1473.9 45721.4	73.0 64.8	10228.3 10084.3	0.83	1472.7 144421.9	0.188 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2545.3 106910.8	-155.9 -197.8	20419.3 20185.5	0.86	3499.1 343143.4	0.175 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	3663.7 129693.5	178.6 216.4	20536.1 20653.0	0.85	3427.7 336139.1	0.231 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1793.8 45155.2	77.4 80.1	10211.5 10066.5	0.80	1455.3 142717.6	0.223 0.001	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2942.8 163529.4	-167.9 -214.8	23660.7 23450.8	0.88	4875.9 478167.3	0.164 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4260.5 195804.0	253.4 291.9	23765.7 23870.6	0.86	4767.6 467542.2	0.231 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2120.1 45721.4	87.8 90.7	10228.3 10084.3	0.79	1434.1 140636.1	0.260 0.001	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3337.4 150305.7	-151.5 -184.2	23450.8 23240.9	0.86	4847.7 475393.5	0.176 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4859.6 178578.2	250.9 262.0	23555.8 23660.7	0.84	4705.2 461426.8	0.252 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2450.4 44583.9	87.7 89.4	10228.3 10048.2	0.77	1409.0 138174.4	0.292 0.001	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3728.9 150305.7	-160.4 -183.9	23450.8 23240.9	0.85	4816.1 472296.6	0.193 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5458.7 186893.8	285.5 292.3	23660.7 23765.7	0.83	4634.7 454506.2	0.281 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2783.7 45721.4	86.8 97.6	10228.3 10084.3	0.77	1380.0 135330.6	0.329 0.001	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4122.4 153004.6	2.6 -159.9	23404.7 23286.0	0.92	4780.8 468838.8	0.207 0.000	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	6061.2 168511.0	185.6 289.5	23523.4 23523.4	0.84	4555.5 446737.7	0.309 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	3128.0 37610.3	37.8 94.0	9874.3 9792.8	0.80	1346.2 132012.5	0.374 0.001	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	354.8 69269.0	-150.8 -382.0	11953.0 11735.7	0.95	1959.9 192199.0	0.216 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	546.5 74929.9	-540.8 -787.3	12061.7 11808.2	0.93	1957.0 191918.7	0.421 0.004	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	383.2 74929.9	-746.4 -994.9	12061.7 11808.2	0.94	1959.5 192165.0	0.510 0.005	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	484.6 74929.9	-760.9 -1006.4	12061.7 11808.2	0.93	1958.1 192022.1	0.521 0.005	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	261.3 74929.9	-463.9 -707.4	12061.7 11808.2	0.95	1960.8 192292.5	0.366 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	210.8 69269.0	13.4 -187.6	11953.0 11735.7	0.97	1961.2 192331.2	0.111 0.001	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	1007.0 64226.2	249.5 -1026.1	11844.4 11409.8	0.95	1945.2 190757.8	0.594 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1086.1 74929.9	-930.3 -1723.7	12061.7 11554.6	0.91	1942.5 190489.3	0.903 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	755.1 74929.9	-912.9 -1784.4	12061.7 11554.6	0.92	1952.5 191478.1	0.914 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	942.7 74929.9	-916.7 -1790.9	12061.7 11554.6	0.92	1947.3 190961.4	0.928 0.009	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	463.0 74929.9	-901.2 -1730.0	12061.7 11554.6	0.94	1958.4 192055.5	0.874 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	204.4 64226.2	318.3 -925.6	11844.4 11409.8	0.98	1961.3 192335.5	0.482 0.005	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1809.8 57593.9	-158.7 -1665.5	11680.3 11607.4	0.90	1907.8 187088.4	0.947 0.009	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1501.6 74002.0	-749.5 -1880.8	12044.7 11753.2	0.90	1924.7 188744.6	1.009 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1158.9 74002.0	-753.6 -1892.2	12044.7 11753.2	0.91	1939.7 190223.9	0.993 0.010	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1335.0 74002.0	-752.2 -1888.0	12044.7 11753.2	0.91	1932.5 189511.2	1.002 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	841.2 74002.0	-747.8 -1909.1	12044.7 11753.2	0.93	1950.3 191254.9	0.983 0.010	OK
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2760.9 94718.4	50.2 -1618.8	19868.6 20333.2	0.92	3487.3 341989.1	0.568 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1945.4 138240.3	-881.4 -2822.3	20797.8 20565.5	0.92	3526.8 345860.2	0.835 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1585.8 138240.3	-841.2 -2821.0	20797.8 20565.5	0.93	3539.9 347140.9	0.822 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1742.1 138240.3	-841.6 -2822.7	20797.8 20565.5	0.93	3534.5 346616.4	0.828 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1227.0 138240.3	-880.4 -2821.3	20797.8 20565.5	0.94	3550.2 348159.0	0.809 0.008	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3733.5 87059.0	-476.7 -1781.8	19636.3 20100.9	0.87	3422.4 335618.4	0.644 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2409.2 131319.8	-1369.7 -2553.3	20681.7 20333.2	0.90	3506.0 343823.4	0.772 0.007	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2023.8 131319.8	-1499.9 -2581.2	20681.7 20333.2	0.90	3523.6 345546.3	0.763 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2149.9 131319.8	-1499.8 -2580.7	20681.7 20333.2	0.90	3518.2 345015.6	0.767 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	1604.4 131319.8	-1369.1 -2554.5	20681.7 20333.2	0.92	3539.2 347081.1	0.743 0.007	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4724.4 97707.6	-1845.1 -1108.0	19951.8 19834.9	0.82	3336.2 327165.4	0.686 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	2883.5 133045.1	-2564.1 -1976.3	20711.5 20185.5	0.87	3480.2 341291.6	0.782 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2464.5 117478.2	-2155.3 -1882.7	20419.3 20185.5	0.86	3503.2 343551.3	0.656 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2552.5 117478.2	-2155.5 -1882.9	20419.3 20185.5	0.86	3498.7 343105.9	0.659 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	1969.0 133045.1	-2567.5 -1976.6	20711.5 20185.5	0.89	3525.8 345767.0	0.750 0.007	OK
4F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	6376.6 186893.8	-2113.4 -1540.6	23765.7 23031.1	0.84	4510.7 442346.2	0.646 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2790.8 226720.9	-2957.7 -2466.1	24106.2 23450.8	0.90	4885.9 479143.1	0.660 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2917.8 178578.2	-2101.9 -1353.5	23660.7 23450.8	0.89	4877.6 478331.4	0.509 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2949.3 178578.2	-2101.6 -1353.4	23660.7 23450.8	0.89	4875.5 478124.3	0.510 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2916.4 226720.9	-2957.4 -2465.3	24106.2 23450.8	0.90	4877.7 478340.8	0.664 0.006	OK
3F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	8049.7 178578.2	-2545.5 -1155.9	23660.7 22821.2	0.85	4235.2 415327.5	0.806 0.006	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2715.0 215648.1	-3371.4 -1947.9	24080.5 23240.9	0.91	4890.7 479610.3	0.742 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3377.4 163529.4	-2670.5 -1411.4	23450.8 23240.9	0.89	4844.6 475093.1	0.633 0.006	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3342.6 163529.4	-2671.4 -1411.7	23450.8 23240.9	0.89	4847.3 475354.2	0.632 0.006	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	3850.2 215648.1	-3377.9 -1949.8	24080.5 23240.9	0.89	4805.6 471267.8	0.784 0.007	OK
2F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	9732.8 178578.2	-3390.5 -657.7	23660.7 22821.2	0.86	3893.5 381826.0	1.047 0.009	NG
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2645.9 215648.1	-4274.2 -1472.5	24080.5 23240.9	0.93	4894.9 480024.7	0.919 0.009	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3839.2 163529.4	-3274.2 -774.8	23450.8 23240.9	0.91	4806.6 471362.5	0.775 0.007	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3733.6 163529.4	-3271.4 -774.2	23450.8 23240.9	0.91	4815.7 472257.8	0.771 0.007	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	4777.6 215648.1	-4224.8 -1475.9	24080.5 23240.9	0.90	4714.3 462310.6	0.987 0.009	OK
1F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	11425.8 168511.0	-3503.2 114.1	23523.4 23048.6	0.87	3484.6 341726.7	1.156 0.010	NG
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	2579.8 186500.0	-4853.0 -573.4	23760.8 23286.0	0.93	4898.8 480411.4	1.035 0.010	NG
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4301.9 160477.2	-4761.7 -95.3	23404.7 23286.0	0.92	4763.6 467145.6	1.086 0.010	NG
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4127.1 160477.2	-4780.0 -96.5	23404.7 23286.0	0.92	4780.4 468795.1	1.083 0.010	NG
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	5709.5 186500.0	-4574.8 -663.9	23760.8 23286.0	0.90	4602.7 451371.8	1.099 0.010	NG

X 方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	513.3 71082.5	-269.2 -530.3	11989.3 12025.5	0.94	1957.6 191975.8	0.298 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	827.0 74929.9	-707.5 -976.4	12061.7 12061.7	0.91	1950.7 191293.5	0.526 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	627.3 74929.9	-904.8 -1146.4	12061.7 12061.7	0.92	1955.5 191764.7	0.593 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	739.4 74929.9	-887.4 -1144.9	12061.7 12061.7	0.91	1952.9 191516.1	0.599 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	490.4 74929.9	-589.9 -847.4	12061.7 12061.7	0.93	1958.0 192013.0	0.446 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	377.1 71082.5	-37.2 -250.8	11989.3 12025.5	0.96	1959.6 192172.5	0.155 0.001	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	1295.4 69269.0	191.4 -1194.4	11953.0 11989.3	0.94	1934.2 189680.2	0.693 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1437.1 74929.9	-947.3 -1805.8	12061.7 12061.7	0.89	1927.8 189052.1	0.958 0.010	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1165.8 74929.9	-924.9 -1838.4	12061.7 12061.7	0.91	1939.5 190197.9	0.959 0.010	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1256.3 74929.9	-929.0 -1817.2	12061.7 12061.7	0.90	1935.9 189842.1	0.954 0.010	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	825.1 74929.9	-920.7 -1775.7	12061.7 12025.5	0.92	1950.7 191298.7	0.911 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	461.8 69269.0	263.5 -1067.4	11953.0 11989.3	0.97	1958.4 192057.3	0.570 0.006	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2152.2 60406.8	-142.1 -1595.2	11753.2 12008.3	0.90	1885.3 184887.5	0.940 0.009	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	2026.4 74002.0	-749.3 -1856.8	12044.7 12044.7	0.88	1894.0 185740.5	1.028 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1748.8 74002.0	-754.4 -1875.5	12044.7 12044.7	0.89	1911.4 187440.7	1.019 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1774.9 74002.0	-756.4 -1873.1	12044.7 12044.7	0.89	1909.8 187291.3	1.019 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1323.6 74002.0	-750.4 -1885.6	12044.7 12044.7	0.91	1933.0 189560.7	0.997 0.010	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	412.8 60406.8	-148.7 -1651.2	11753.2 12008.3	0.95	1959.1 192126.8	0.844 0.009	OK
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3110.3 98932.8	63.9 -1643.7	19984.8 20739.7	0.91	3466.2 339920.2	0.591 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2608.6 141907.5	-863.4 -2826.5	20855.9 20855.9	0.91	3495.7 342814.1	0.861 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2331.2 141907.5	-823.1 -2823.6	20855.9 20855.9	0.92	3509.8 344196.1	0.850 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2301.1 141907.5	-824.3 -2821.6	20855.9 20855.9	0.92	3511.3 344336.7	0.849 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	1840.2 141907.5	-863.1 -2822.7	20855.9 20855.9	0.93	3530.9 346262.1	0.831 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	280.4 98932.8	82.1 -1604.9	19984.8 20739.7	0.97	3564.9 349598.0	0.454 0.005	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4062.7 90767.6	-443.2 -1796.5	19752.5 20565.5	0.87	3396.0 333029.8	0.664 0.005	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3184.6 134713.4	-1337.4 -2574.1	20739.7 20797.8	0.88	3461.4 339448.6	0.807 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2909.1 134713.4	-1467.6 -2602.2	20739.7 20797.8	0.89	3478.7 341141.6	0.800 0.008	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2828.7 134713.4	-1467.5 -2601.2	20739.7 20797.8	0.89	3483.4 341606.9	0.797 0.008	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2362.9 134713.4	-1337.1 -2574.8	20739.7 20739.7	0.90	3508.3 344046.0	0.775 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	160.2 90767.6	-431.3 -1790.9	19752.5 20565.5	0.97	3565.5 349651.4	0.498 0.005	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	5014.2 102153.9	-1820.7 -1142.7	20068.7 20302.4	0.82	3307.1 324319.0	0.690 0.006	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3761.7 140150.1	-2539.3 -2009.1	20828.3 20594.6	0.85	3420.2 335405.5	0.807 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	3488.0 123359.4	-2131.0 -1915.4	20536.1 20653.0	0.84	3440.6 337406.7	0.687 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	3361.9 123359.4	-2131.4 -1915.6	20536.1 20594.6	0.84	3449.5 338277.8	0.682 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	2891.6 140150.1	-2541.4 -2009.1	20828.3 20536.1	0.87	3479.7 341244.3	0.775 0.007	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	46.4 102153.9	-1809.1 -1127.6	20068.7 20302.4	0.98	3565.7 349675.1	0.501 0.005	OK
4F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	6567.4 195804.0	-2102.2 -1562.4	23870.6 23555.8	0.84	4482.5 439581.6	0.646 0.005	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	3721.7 238669.1	-2944.4 -2488.5	24106.2 23870.6	0.88	4816.7 472357.1	0.688 0.006	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4062.4 186893.8	-2094.0 -1375.5	23765.7 23870.6	0.88	4786.4 469388.5	0.549 0.004	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	3902.8 186893.8	-2093.5 -1375.2	23765.7 23870.6	0.88	4800.9 470810.9	0.543 0.004	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	4049.0 238669.1	-2942.4 -2489.2	24106.2 23765.7	0.88	4787.7 469510.2	0.700 0.006	OK
3F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	8115.3 186893.8	-2516.0 -1169.0	23765.7 23345.9	0.85	4223.1 414140.9	0.796 0.006	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3672.4 226720.9	-3348.8 -1961.7	24106.2 23660.7	0.90	4820.9 472765.1	0.770 0.007	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4634.9 170805.4	-2633.3 -1420.6	23555.8 23660.7	0.87	4729.6 463814.8	0.672 0.006	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4450.4 170805.4	-2635.1 -1420.9	23555.8 23660.7	0.88	4748.7 465690.5	0.665 0.006	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5216.1 226720.9	-3359.5 -1964.4	24106.2 23660.7	0.88	4664.2 457406.0	0.829 0.007	OK
2F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	9664.6 186893.8	-3406.3 -682.5	23765.7 23450.8	0.86	3908.6 383306.4	1.036 0.009	NG
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3615.4 226720.9	-4247.4 -1496.7	24106.2 23660.7	0.91	4825.6 473230.2	0.946 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5204.9 178578.2	-3315.1 -808.0	23660.7 23765.7	0.89	4665.6 457536.2	0.833 0.007	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5003.7 178578.2	-3308.8 -806.7	23660.7 23765.7	0.90	4689.0 459835.6	0.825 0.007	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6388.4 226720.9	-4111.8 -1508.8	24106.2 23660.7	0.89	4509.0 442177.8	1.023 0.009	NG
1F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	11242.5 168511.0	-3562.1 140.8	23523.4 23404.7	0.88	3532.1 346378.8	1.152 0.010	NG
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3553.7 191447.5	-4807.6 -603.3	23820.2 23523.4	0.92	4830.7 473725.0	1.060 0.010	NG
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	5778.7 168511.0	-4564.9 -68.1	23523.4 23523.4	0.91	4593.6 450481.3	1.107 0.010	NG
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	5569.3 168511.0	-4594.4 -71.9	23523.4 23523.4	0.91	4620.8 453141.8	1.104 0.010	NG
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7574.6 191447.5	-4312.8 -807.3	23820.2 23523.4	0.88	4319.9 423637.4	1.118 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	255.8 34040.0	-87.6 -373.8	8661.0 8911.5	0.95	1345.7 131967.9	0.294 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	222.4 44623.3	-377.8 -564.8	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 131997.2	0.421 0.004	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	203.1 45823.0	-365.8 -518.6	9036.8 9005.5	0.94	1346.2 132013.4	0.387 0.004	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	318.9 43470.1	-313.2 -530.1	8974.2 8974.2	0.93	1345.0 131899.9	0.405 0.004	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	220.9 41293.9	-278.7 -496.6	8911.5 8942.9	0.94	1346.0 131999.2	0.374 0.004	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	93.3 34040.0	2.1 -174.1	8661.0 8911.5	0.97	1346.8 132074.4	0.137 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.7 25248.2	273.7 -510.1	8222.5 8786.3	0.96	1340.0 131411.3	0.447 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	500.3 43470.1	-83.6 -880.6	8974.2 8911.5	0.94	1342.2 131621.0	0.679 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	495.0 45823.0	-188.1 -945.3	9036.8 8942.9	0.94	1342.3 131630.8	0.721 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	597.2 41293.9	-75.6 -831.8	8911.5 8911.5	0.93	1340.1 131421.3	0.652 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	489.2 37404.6	2.9 -773.8	8786.3 8848.9	0.94	1342.4 131641.7	0.605 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	136.6 25248.2	280.2 -513.7	8222.5 8786.3	0.98	1346.6 132055.7	0.394 0.004	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	940.6 29415.7	-78.0 -862.4	8454.9 8707.0	0.90	1330.0 130430.2	0.708 0.007	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	766.1 44070.7	-635.0 -1232.7	8990.6 8864.6	0.90	1335.7 130989.2	0.925 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	782.4 45255.5	-1009.3 -1284.4	9022.2 8927.6	0.88	1335.2 130941.9	0.944 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	827.4 42931.8	-628.9 -1233.3	8959.1 8896.1	0.90	1333.9 130806.0	0.929 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	750.0 40782.6	-408.2 -1147.1	8896.1 8833.1	0.91	1336.2 131035.2	0.873 0.009	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	162.6 29415.7	-68.3 -849.6	8454.9 8707.0	0.96	1346.4 132041.1	0.628 0.006	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1357.7 37689.7	-37.2 -645.9	9796.1 9868.1	0.90	1478.2 144958.3	0.538 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1146.7 50736.0	-684.5 -1329.2	10228.3 10012.2	0.89	1486.9 145819.8	0.913 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1078.5 50736.0	-1016.5 -1449.3	10228.3 10084.3	0.88	1489.5 146067.1	0.967 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	961.9 50736.0	-670.6 -1324.2	10228.3 10012.2	0.90	1493.4 146455.1	0.898 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1016.6 50736.0	-405.7 -1045.0	10228.3 9940.2	0.90	1491.6 146278.8	0.740 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	120.6 37689.7	-28.6 -638.0	9796.1 9868.1	0.97	1508.6 147939.8	0.424 0.004	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1768.6 36012.8	-263.9 -691.4	9724.1 9868.1	0.85	1456.8 142863.9	0.590 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1523.2 50736.0	-864.5 -1252.1	10228.3 10012.2	0.85	1470.2 144181.1	0.882 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1377.6 50736.0	-1139.5 -1411.9	10228.3 10084.3	0.85	1477.3 144869.5	0.955 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1103.8 50736.0	-859.0 -1255.3	10228.3 10012.2	0.88	1488.6 145977.3	0.855 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1294.8 50736.0	-621.4 -1039.1	10228.3 9940.2	0.87	1480.9 145230.2	0.747 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	89.5 36012.8	-254.4 -681.9	9724.1 9868.1	0.97	1508.7 147950.4	0.447 0.005	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2162.2 35566.8	-522.3 -436.5	9704.0 9849.0	0.77	1431.1 140342.0	0.508 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1888.0 50107.7	-1124.2 -1057.0	10211.5 9994.0	0.81	1449.6 142152.3	0.817 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1673.2 50107.7	-1323.1 -1276.7	10211.5 10066.5	0.82	1462.3 143399.7	0.911 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1245.3 50107.7	-1124.0 -1050.4	10211.5 9994.0	0.85	1483.0 145435.5	0.772 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1580.0 50107.7	-881.5 -800.5	10211.5 9921.5	0.83	1467.3 143893.5	0.660 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	70.6 35566.8	-514.9 -428.0	9704.0 9849.0	0.96	1508.7 147955.4	0.335 0.003	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2534.9 36012.8	-399.0 -200.2	9724.1 9868.1	0.80	1402.0 137488.2	0.488 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2238.8 50736.0	-1021.9 -812.4	10228.3 10012.2	0.81	1425.5 139792.2	0.799 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1966.1 50736.0	-1265.0 -1102.7	10228.3 10084.3	0.82	1444.5 141661.7	0.906 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1390.4 50736.0	-1012.5 -801.7	10228.3 10012.2	0.85	1476.7 144812.0	0.726 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1880.9 50736.0	-766.4 -560.3	10228.3 9940.2	0.83	1450.0 142195.8	0.629 0.005	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	73.1 36012.8	-385.0 -189.8	9724.1 9868.1	0.97	1508.7 147954.8	0.255 0.003	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2895.3 36012.8	-575.1 -343.1	9724.1 9796.1	0.77	1369.5 134298.0	0.618 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2585.4 50736.0	-1127.1 -938.4	10228.3 10012.2	0.79	1397.7 137066.2	0.883 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2258.0 50736.0	-1328.5 -1177.6	10228.3 10048.2	0.80	1424.0 139651.4	0.963 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1535.7 50736.0	-1139.3 -936.5	10228.3 10012.2	0.84	1469.6 144118.8	0.809 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2189.0 50736.0	-910.6 -696.9	10228.3 9940.2	0.82	1429.1 140151.6	0.735 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	87.4 36012.8	-582.3 -338.5	9724.1 9796.1	0.96	1508.7 147951.1	0.381 0.004	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3244.3 37689.7	-552.0 -145.7	9796.1 9868.1	0.81	1333.8 130803.9	0.657 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2933.0 50736.0	-1235.3 -809.0	10228.3 10012.2	0.80	1365.8 133939.3	0.989 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2550.1 50736.0	-1370.1 -1101.1	10228.3 10084.3	0.80	1400.7 137361.7	1.016 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1677.8 50736.0	-1258.3 -783.1	10228.3 10012.2	0.85	1462.0 143374.5	0.903 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2498.3 50736.0	-990.1 -527.4	10228.3 9940.2	0.83	1405.1 137788.5	0.824 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	110.8 37689.7	-491.4 -122.3	9796.1 9868.1	0.97	1508.6 147943.5	0.327 0.003	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	3591.6 33982.6	-1288.0 -148.0	9629.8 9670.6	0.82	1294.4 126934.1	1.155 0.010	NG
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	3298.5 39646.0	-1323.3 -704.2	9874.3 9752.0	0.78	1327.9 130225.9	1.083 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	2853.8 39646.0	-1364.3 -1065.8	9874.3 9792.8	0.76	1373.4 134686.6	1.033 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	1821.1 39646.0	-1449.5 -663.3	9874.3 9792.8	0.84	1453.7 142557.0	1.036 0.010	NG
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 627	2805.4 39646.0	-1368.6 -439.7	9874.3 9711.3	0.82	1378.0 135133.0	1.094 0.010	NG
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	146.5 33982.6	-1486.0 -180.3	9629.8 9670.6	0.96	1508.5 147928.5	0.968 0.010	OK

X 方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	354.8 59714.7	-203.0 -358.3	11953.0 11735.7	0.94	1959.9 192199.0	0.203 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	513.3 72968.2	196.4 202.3	11989.3 12025.5	0.92	1957.6 191975.8	0.138 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	255.8 41293.9	128.9 133.7	8661.0 8911.5	0.92	1345.7 131967.9	0.122 0.001	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	1007.0 48703.8	-347.3 -340.0	11844.4 11409.8	0.86	1945.2 190757.8	0.243 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	1295.4 71082.5	-27.0 -62.7	11953.0 11989.3	0.90	1934.2 189680.2	0.138 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.7 37404.6	-4.0 -16.2	8222.5 8786.3	0.92	1340.0 131411.3	0.084 0.000	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1809.8 54973.0	-238.8 -222.1	11680.3 11607.4	0.82	1907.8 187088.4	0.260 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2152.2 72064.6	10.7 64.2	11753.2 12008.3	0.90	1885.3 184887.5	0.213 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	940.6 35221.2	46.6 65.0	8454.9 8707.0	0.86	1330.0 130430.2	0.154 0.000	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2760.9 113412.3	-329.9 -419.6	19868.6 20333.2	0.86	3487.3 341989.1	0.243 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	3110.3 134713.4	3.6 5.3	19984.8 20739.7	0.87	3466.2 339920.2	0.157 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1357.7 39486.6	57.1 52.4	9796.1 9868.1	0.82	1478.2 144958.3	0.171 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3733.5 103434.8	-357.2 -422.4	19636.3 20100.9	0.82	3422.4 335618.4	0.291 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	4062.7 124906.2	-52.8 -81.6	19752.5 20565.5	0.85	3396.0 333029.8	0.226 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1768.6 39486.6	40.6 22.0	9724.1 9868.1	0.84	1456.8 142863.9	0.205 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4724.4 93545.4	-366.0 -496.9	19951.8 19834.9	0.80	3336.2 327165.4	0.356 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	5014.2 112007.8	-123.1 -174.9	20068.7 20302.4	0.82	3307.1 324319.0	0.292 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2162.2 38997.6	0.5 -14.7	9704.0 9849.0	0.89	1431.1 140342.0	0.232 0.000	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	6376.6 138623.4	-537.1 -633.9	23765.7 23031.1	0.80	4510.7 442346.2	0.384 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	6567.4 170805.4	-265.5 -334.5	23870.6 23555.8	0.82	4482.5 439581.6	0.336 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2534.9 39486.6	-24.8 -32.7	9724.1 9868.1	0.78	1402.0 137488.2	0.279 0.000	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	8049.7 128252.0	-521.1 -563.9	23660.7 22821.2	0.76	4235.2 415327.5	0.445 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	8115.3 156708.5	-276.2 -318.0	23765.7 23345.9	0.79	4223.1 414140.9	0.401 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2895.3 37689.7	-36.8 -42.4	9724.1 9796.1	0.74	1369.5 134298.0	0.320 0.000	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	9732.8 128252.0	-566.3 -634.1	23660.7 22821.2	0.74	3893.5 381826.0	0.528 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	9664.6 163529.4	-335.3 -390.6	23765.7 23450.8	0.77	3908.6 383306.4	0.477 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3244.3 39486.6	-59.6 -64.1	9796.1 9868.1	0.72	1333.8 130803.9	0.365 0.000	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	11425.8 139544.0	-493.0 -594.0	23523.4 23048.6	0.74	3484.6 341726.7	0.592 0.002	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	11242.5 160477.2	-390.3 -337.9	23523.4 23404.7	0.75	3532.1 346378.8	0.544 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	3591.6 34838.7	-107.4 -72.2	9629.8 9670.6	0.73	1294.4 126934.1	0.431 0.001	OK

X 方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	546.5 62667.2	-292.6 -494.1	12061.7 11808.2	0.93	1957.0 191918.7	0.281 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	827.0 74929.9	137.2 190.6	12061.7 12061.7	0.91	1950.7 191293.5	0.158 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	222.4 43470.1	37.5 29.4	9005.5 8974.2	0.94	1346.0 131997.9	0.051 0.000	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1086.1 53185.7	-378.4 -295.0	12061.7 11554.6	0.87	1942.5 190489.3	0.266 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1437.1 74929.9	-7.7 -41.8	12061.7 12061.7	0.92	1927.8 189052.1	0.139 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	500.3 41293.9	-47.6 -46.4	8974.2 8911.5	0.89	1342.2 131621.0	0.088 0.000	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1501.6 60406.8	-222.7 -169.8	12044.7 11753.2	0.86	1924.7 188744.6	0.228 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	2026.4 74002.0	-5.5 26.2	12044.7 12044.7	0.93	1894.0 185740.5	0.181 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	766.1 39768.0	-24.2 -11.9	8990.6 8864.6	0.90	1335.7 130989.2	0.103 0.000	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1945.4 124906.2	-338.2 -424.4	20797.8 20565.5	0.89	3526.8 345860.2	0.202 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2608.6 141907.5	-19.8 -7.6	20855.9 20855.9	0.91	3495.7 342814.1	0.130 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1146.7 43488.4	-22.6 -25.0	10228.3 10012.2	0.85	1486.9 145819.8	0.129 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2409.2 113412.3	-347.4 -396.9	20681.7 20333.2	0.86	3506.0 343823.4	0.217 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3184.6 138240.3	-56.1 -67.4	20739.7 20797.8	0.86	3461.4 339448.6	0.170 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1523.2 43488.4	-31.6 -40.7	10228.3 10012.2	0.83	1470.2 144181.1	0.175 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	2883.5 106910.8	-344.9 -446.8	20711.5 20185.5	0.85	3480.2 341291.6	0.253 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3761.7 126467.0	-102.2 -124.7	20828.3 20594.6	0.84	3420.2 335405.5	0.213 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1888.0 42949.9	-57.7 -67.7	10211.5 9994.0	0.81	1449.6 142152.3	0.227 0.000	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	2790.8 163529.4	-492.0 -561.2	24106.2 23450.8	0.88	4885.9 479143.1	0.220 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	3721.7 195804.0	-207.2 -254.4	24106.2 23870.6	0.87	4816.7 472357.1	0.202 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2238.8 43488.4	-71.6 -78.6	10228.3 10012.2	0.78	1425.5 139792.2	0.267 0.001	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2715.0 150305.7	-468.9 -496.1	24080.5 23240.9	0.87	4890.7 479610.3	0.205 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3672.4 178578.2	-197.6 -230.8	24106.2 23660.7	0.87	4820.9 472765.1	0.196 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2585.4 43488.4	-66.1 -76.1	10228.3 10012.2	0.77	1397.7 137066.2	0.300 0.001	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	2645.9 150305.7	-535.8 -550.9	24080.5 23240.9	0.87	4894.9 480024.7	0.212 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3615.4 178578.2	-248.5 -269.9	24106.2 23660.7	0.86	4825.6 473230.2	0.201 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2933.0 43488.4	-65.2 -78.8	10228.3 10012.2	0.76	1365.8 133939.3	0.336 0.001	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	2579.8 153004.6	-376.9 -484.2	23760.8 23286.0	0.88	4898.8 480411.4	0.198 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3553.7 168511.0	-213.9 -185.2	23820.2 23523.4	0.86	4830.7 473725.0	0.189 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	3298.5 36650.8	-54.6 -57.3	9874.3 9752.0	0.71	1327.9 130225.9	0.368 0.000	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	383.2 62667.2	-305.6 -483.9	12061.7 11808.2	0.94	1959.5 192165.0	0.265 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	627.3 74929.9	176.6 253.9	12061.7 12061.7	0.92	1955.5 191764.7	0.172 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	203.1 44623.3	81.9 89.6	9036.8 9005.5	0.94	1346.2 132013.4	0.085 0.001	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	755.1 53185.7	-315.2 -224.7	12061.7 11554.6	0.90	1952.5 191478.1	0.212 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1165.8 74929.9	98.7 48.3	12061.7 12061.7	0.91	1939.5 190197.9	0.143 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	495.0 42361.1	42.1 44.6	9036.8 8942.9	0.89	1342.3 131630.8	0.085 0.000	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1158.9 60406.8	-193.1 -166.2	12044.7 11753.2	0.87	1939.7 190223.9	0.186 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1748.8 74002.0	55.3 63.7	12044.7 12044.7	0.86	1911.4 187440.7	0.174 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	782.4 41836.5	41.2 36.2	9022.2 8927.6	0.87	1335.2 130941.9	0.115 0.000	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	1585.8 124906.2	-282.2 -354.4	20797.8 20565.5	0.90	3539.9 347140.9	0.168 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2331.2 141907.5	83.5 107.2	20855.9 20855.9	0.89	3509.8 344196.1	0.139 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1078.5 45721.4	50.5 39.0	10228.3 10084.3	0.86	1489.5 146067.1	0.137 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2023.8 113412.3	-277.3 -309.8	20681.7 20333.2	0.87	3523.6 345546.3	0.177 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2909.1 138240.3	72.4 71.0	20739.7 20797.8	0.86	3478.7 341141.6	0.158 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1377.6 45721.4	44.9 35.3	10228.3 10084.3	0.84	1477.3 144869.5	0.163 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	2464.5 106910.8	-260.9 -328.8	20419.3 20185.5	0.86	3503.2 343551.3	0.204 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	3488.0 129693.5	38.4 51.2	20536.1 20653.0	0.86	3440.6 337406.7	0.182 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1673.2 45155.2	35.9 32.0	10211.5 10066.5	0.82	1462.3 143399.7	0.186 0.000	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	2917.8 163529.4	-337.0 -410.6	23660.7 23450.8	0.88	4877.6 478331.4	0.198 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4062.4 195804.0	31.4 40.8	23765.7 23870.6	0.87	4786.4 469388.5	0.178 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1966.1 45721.4	34.5 32.4	10228.3 10084.3	0.80	1444.5 141661.7	0.214 0.000	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3377.4 150305.7	-312.1 -362.2	23450.8 23240.9	0.86	4844.6 475093.1	0.209 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	4634.9 178578.2	28.8 28.3	23555.8 23660.7	0.84	4729.6 463814.8	0.202 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2258.0 44583.9	32.1 29.9	10228.3 10048.2	0.78	1424.0 139651.4	0.242 0.000	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	3839.2 150305.7	-387.2 -399.2	23450.8 23240.9	0.84	4806.6 471362.5	0.235 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	5204.9 186893.8	15.4 21.3	23660.7 23765.7	0.86	4665.6 457536.2	0.224 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2550.1 45721.4	34.5 32.9	10228.3 10084.3	0.77	1400.7 137361.7	0.272 0.000	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	4301.9 153004.6	-62.7 -309.9	23404.7 23286.0	0.90	4763.6 467145.6	0.242 0.001	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	5778.7 168511.0	-12.7 66.5	23523.4 23523.4	0.93	4593.6 450481.3	0.258 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	2853.8 37610.3	-6.6 30.6	9874.3 9792.8	0.89	1373.4 134686.6	0.311 0.000	OK

Y 方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	154.8 59714.7	107.5 368.2	11953.0 11735.7	0.97	1961.6 192364.4	0.195 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	395.5 72968.2	883.6 1266.3	11989.3 12025.5	0.94	1959.4 192149.5	0.641 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	330.4 41293.9	374.9 614.0	8661.0 8911.5	0.93	1344.9 131885.9	0.465 0.005	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	220.3 48703.8	443.6 838.7	11844.4 11409.8	0.95	1961.2 192324.5	0.427 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	758.3 71082.5	1307.7 1597.2	11953.0 11989.3	0.91	1952.5 191470.1	0.809 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	849.4 37404.6	443.3 697.6	8222.5 8786.3	0.88	1333.1 130736.6	0.568 0.005	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	210.1 54973.0	1268.3 960.3	11680.3 11607.4	0.95	1961.2 192331.7	0.632 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1141.2 72064.6	1791.3 1680.3	11753.2 12008.3	0.88	1940.4 190289.9	0.912 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	1412.7 35221.2	673.1 613.0	8454.9 8707.0	0.81	1308.8 128345.0	0.588 0.005	OK
7F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1880.4 134713.4	1555.8 2701.0	19984.8 20739.7	0.91	3529.4 346111.1	0.791 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1959.5 39486.6	245.9 408.6	9796.1 9868.1	0.82	1445.0 141704.2	0.434 0.003	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2635.3 124906.2	1460.0 3312.4	19752.5 20565.5	0.90	3494.3 342673.1	0.983 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2566.4 39486.6	-17.2 897.2	9724.1 9868.1	0.87	1399.3 137226.1	0.820 0.007	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	3382.2 112007.8	1138.6 3393.5	20068.7 20302.4	0.88	3448.1 338140.0	1.036 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3167.1 38997.6	286.6 1101.7	9704.0 9849.0	0.82	1342.1 131611.7	0.978 0.008	OK
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	4146.3 170805.4	1501.6 3691.6	23870.6 23555.8	0.89	4778.6 468617.7	0.853 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3765.2 39486.6	365.6 762.4	9724.1 9868.1	0.77	1273.1 124852.3	0.818 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	4908.2 156708.5	2291.5 3197.1	23765.7 23345.9	0.85	4699.8 460894.9	0.773 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4359.5 37689.7	534.6 705.2	9724.1 9796.1	0.70	1192.9 116980.8	0.819 0.006	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	5659.7 163529.4	3344.3 2337.7	23765.7 23450.8	0.84	4609.2 452004.6	0.828 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4948.7 39486.6	661.4 527.1	9796.1 9868.1	0.68	1101.7 108039.4	0.847 0.006	OK
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	6411.9 160477.2	4480.4 1253.5	23523.4 23404.7	0.87	4505.5 441840.9	1.092 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	5539.4 34838.7	1023.7 392.6	9629.8 9670.6	0.72	998.7 97942.2	1.159 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	299.4 62667.2	68.4 245.2	12061.7 11808.2	0.96	1960.5 192257.8	0.145 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	642.1 74929.9	980.8 1361.0	12061.7 12061.7	0.92	1955.1 191734.4	0.697 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	388.6 43470.1	427.9 623.0	9005.5 8974.2	0.92	1344.1 131807.4	0.473 0.005	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	437.3 53185.7	423.9 848.2	12061.7 11554.6	0.93	1958.8 192093.0	0.444 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1048.3 74929.9	1404.8 1666.0	12061.7 12061.7	0.89	1943.8 190620.1	0.854 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1006.2 41293.9	599.2 824.2	8974.2 8911.5	0.87	1327.6 130190.5	0.656 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	515.5 60406.8	1296.5 946.2	12044.7 11753.2	0.92	1957.6 191972.0	0.657 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1433.4 74002.0	1819.0 1718.7	12044.7 12044.7	0.86	1928.0 189069.3	0.937 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	1716.0 39768.0	836.3 785.6	8990.6 8864.6	0.80	1290.6 126564.1	0.712 0.007	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	250.7 124906.2	936.5 1864.1	20797.8 20565.5	0.97	3565.1 349613.9	0.518 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2225.0 141907.5	1803.3 2971.3	20855.9 20855.9	0.90	3514.8 344684.2	0.868 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2386.4 43488.4	400.1 568.0	10228.3 10012.2	0.80	1414.1 138679.4	0.557 0.004	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3056.4 138240.3	1781.4 3327.3	20739.7 20797.8	0.89	3469.6 340255.4	0.993 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3110.1 43488.4	246.9 1058.3	10228.3 10012.2	0.84	1348.0 132194.2	0.941 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3893.2 126467.0	1417.8 3368.7	20828.3 20594.6	0.88	3409.8 334390.5	1.042 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3836.8 42949.9	458.6 1155.4	10211.5 9994.0	0.79	1264.1 123964.2	1.049 0.009	NG
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	4794.1 195804.0	1872.5 4059.0	24106.2 23870.6	0.89	4712.5 462134.3	0.942 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4569.3 43488.4	563.8 920.6	10228.3 10012.2	0.74	1161.7 113926.8	0.960 0.008	OK
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5699.7 178578.2	2581.6 3449.0	24106.2 23660.7	0.84	4604.0 451496.1	0.845 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5304.4 43488.4	698.3 827.1	10228.3 10012.2	0.68	1041.1 102093.1	0.953 0.008	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6614.1 178578.2	3665.7 2675.4	24106.2 23660.7	0.83	4475.5 438892.1	0.917 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	6042.9 43488.4	818.3 689.2	10228.3 10012.2	0.66	906.7 88913.0	1.017 0.009	NG
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7540.5 168511.0	4321.5 1621.2	23820.2 23523.4	0.85	4325.8 424214.2	1.098 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	6798.0 36650.8	790.9 579.7	9874.3 9752.0	0.63	768.6 75371.4	1.100 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	304.3 62667.2	64.1 240.3	12061.7 11808.2	0.96	1960.4 192253.0	0.143 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	658.1 74929.9	968.3 1342.2	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191700.6	0.689 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	382.0 44623.3	441.6 611.9	9036.8 9005.5	0.92	1344.2 131816.8	0.464 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	452.9 53185.7	421.5 841.7	12061.7 11554.6	0.93	1958.6 192070.4	0.442 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1098.6 74929.9	1408.8 1661.3	12061.7 12061.7	0.89	1942.0 190444.8	0.854 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1045.2 42361.1	605.3 844.1	9036.8 8942.9	0.87	1326.0 130040.5	0.673 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	538.1 60406.8	1286.4 938.2	12044.7 11753.2	0.92	1957.2 191933.4	0.653 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1517.1 74002.0	1811.7 1713.3	12044.7 12044.7	0.86	1923.9 188668.6	0.937 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	1794.1 41836.5	835.5 779.0	9022.2 8927.6	0.80	1285.4 126049.8	0.719 0.007	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	282.9 124906.2	940.0 1846.7	20797.8 20565.5	0.96	3564.9 349596.6	0.514 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2340.2 141907.5	1808.7 2946.1	20855.9 20855.9	0.90	3509.4 344153.7	0.865 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2504.4 45721.4	403.2 570.4	10228.3 10084.3	0.80	1404.5 137738.5	0.568 0.004	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3205.7 138240.3	1789.3 3319.2	20739.7 20797.8	0.88	3460.0 339312.4	0.996 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3268.9 45721.4	265.3 1054.9	10228.3 10084.3	0.83	1331.2 130543.5	0.951 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	4073.2 129693.5	1419.2 3357.7	20536.1 20653.0	0.87	3395.1 332943.8	1.048 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4036.2 45155.2	466.7 1137.5	10211.5 10066.5	0.79	1238.0 121405.5	1.054 0.009	NG
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	5012.5 195804.0	1877.6 4053.0	23765.7 23870.6	0.88	4688.0 459736.4	0.949 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4807.3 45721.4	577.8 914.5	10228.3 10084.3	0.74	1124.6 110288.6	0.975 0.008	OK
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	5953.3 178578.2	2581.7 3439.7	23555.8 23660.7	0.84	4570.3 448188.8	0.854 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5580.5 44583.9	705.3 814.0	10228.3 10048.2	0.67	991.2 97205.7	0.968 0.008	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	6895.5 186893.8	3662.1 2671.8	23660.7 23765.7	0.83	4432.1 434637.7	0.929 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	6357.0 45721.4	801.8 685.6	10228.3 10084.3	0.65	849.2 83279.5	1.034 0.010	NG
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	7839.2 168511.0	4279.4 1626.1	23523.4 23523.4	0.85	4273.4 419072.9	1.101 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	7151.2 37610.3	724.9 602.6	9874.3 9792.8	0.60	704.0 69036.1	1.087 0.011	NG

Y方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	306.0 62667.2	64.8 239.5	12061.7 11808.2	0.96	1960.4 192251.3	0.143 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	655.4 74929.9	982.8 1360.7	12061.7 12061.7	0.92	1954.9 191706.4	0.698 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	403.4 43470.1	432.9 627.5	8974.2 8974.2	0.92	1343.8 131785.3	0.477 0.005	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	455.4 53185.7	424.0 840.8	12061.7 11554.6	0.93	1958.5 192066.7	0.442 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1085.2 74929.9	1413.8 1664.9	12061.7 12061.7	0.89	1942.5 190492.2	0.855 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	1022.4 41293.9	599.7 823.2	8911.5 8911.5	0.86	1326.9 130128.7	0.656 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	541.5 60406.8	1282.1 935.2	12044.7 11753.2	0.92	1957.1 191927.6	0.651 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1491.5 74002.0	1813.5 1714.8	12044.7 12044.7	0.86	1925.2 188793.5	0.937 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	1728.9 40782.6	835.1 781.5	8959.1 8896.1	0.80	1289.7 126480.9	0.713 0.007	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	290.0 124906.2	945.2 1836.7	20797.8 20565.5	0.96	3564.9 349592.5	0.512 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2297.3 141907.5	1811.5 2945.5	20855.9 20855.9	0.90	3511.4 344354.4	0.864 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2405.4 43488.4	401.8 566.0	10228.3 10012.2	0.80	1412.6 138531.0	0.557 0.004	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3151.5 138240.3	1789.2 3320.4	20739.7 20797.8	0.88	3463.6 339660.4	0.994 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3133.5 43488.4	247.4 1052.8	10228.3 10012.2	0.83	1345.6 131956.3	0.940 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	4006.4 126467.0	1417.5 3361.6	20536.1 20594.6	0.87	3400.6 333488.1	1.046 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3862.0 42949.9	457.5 1151.6	10211.5 9994.0	0.79	1260.9 123648.3	1.049 0.009	NG
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4933.4 195804.0	1879.0 4058.6	23765.7 23870.6	0.88	4697.0 460617.3	0.947 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4592.8 43488.4	564.0 918.2	10228.3 10012.2	0.74	1158.1 113574.9	0.961 0.008	OK
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	5861.2 178578.2	2586.5 3441.7	23555.8 23660.7	0.84	4582.7 449406.9	0.851 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5323.3 43488.4	697.0 823.4	10228.3 10012.2	0.68	1037.7 101766.0	0.953 0.008	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	6789.5 186893.8	3668.7 2670.6	23660.7 23765.7	0.84	4448.6 436260.5	0.926 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	6053.1 43488.4	816.7 687.2	10228.3 10012.2	0.66	904.8 88729.0	1.017 0.009	NG
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	7719.1 168511.0	4296.3 1622.0	23523.4 23523.4	0.85	4294.7 421163.9	1.100 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	6790.7 37610.3	792.2 577.7	9874.3 9792.8	0.63	769.9 75501.4	1.099 0.010	NG

Y 方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	296.6 62667.2	70.2 243.1	12061.7 11808.2	0.96	1960.5 192260.5	0.144 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	638.1 74929.9	994.5 1380.3	12061.7 12061.7	0.92	1955.2 191742.7	0.706 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	404.4 42361.1	417.3 640.3	8911.5 8942.9	0.92	1343.8 131783.8	0.487 0.005	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	430.6 53185.7	426.7 842.4	12061.7 11554.6	0.93	1958.9 192102.5	0.441 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1035.6 72968.2	1406.3 1662.0	12061.7 12025.5	0.89	1944.2 190662.9	0.851 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	965.4 39277.2	594.2 796.9	8786.3 8848.9	0.86	1329.1 130341.7	0.633 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	506.1 60406.8	1281.2 932.7	12044.7 11753.2	0.92	1957.7 191987.7	0.649 0.007	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1409.0 74002.0	1817.6 1713.8	12044.7 12044.7	0.87	1929.1 189182.0	0.935 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	1619.4 38790.8	836.5 787.7	8896.1 8833.1	0.80	1296.8 127168.9	0.703 0.007	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	244.8 124906.2	952.2 1834.2	20797.8 20565.5	0.97	3565.1 349616.9	0.510 0.005	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2179.8 141907.5	1810.5 2943.8	20855.9 20855.9	0.90	3516.8 344884.9	0.859 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2239.7 41415.1	402.7 562.6	10228.3 9940.2	0.80	1425.4 139785.5	0.541 0.004	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3000.2 134713.4	1782.3 3326.7	20739.7 20739.7	0.89	3473.1 340598.9	0.990 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2911.0 41415.1	225.6 1052.3	10228.3 9940.2	0.84	1367.9 134148.7	0.922 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	3824.1 123359.4	1412.4 3372.5	20828.3 20536.1	0.88	3415.3 334927.8	1.040 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3582.6 40902.2	449.6 1173.3	10211.5 9921.5	0.80	1295.4 127039.3	1.039 0.009	NG
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	4701.7 186893.8	1876.0 4067.8	24106.2 23765.7	0.88	4722.5 463116.2	0.939 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4258.5 41415.1	552.1 923.7	10228.3 9940.2	0.74	1207.3 118398.8	0.936 0.008	OK
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5580.3 178578.2	2591.7 3447.9	24106.2 23660.7	0.85	4619.4 453003.7	0.841 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4935.9 41415.1	688.4 834.4	10228.3 9940.2	0.68	1103.8 108245.1	0.927 0.008	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6464.2 178578.2	3679.4 2668.5	24106.2 23660.7	0.84	4497.8 441086.9	0.915 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	5614.2 41415.1	835.3 692.7	10228.3 9940.2	0.66	985.1 96601.1	0.990 0.009	OK
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7355.3 168511.0	4347.4 1609.6	23820.2 23523.4	0.86	4357.3 427302.1	1.096 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 627	6305.1 35727.5	882.9 551.0	9874.3 9711.3	0.66	858.7 84210.8	1.117 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	158.0 59714.7	104.2 359.8	11953.0 11735.7	0.97	1961.6 192362.8	0.191 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	391.2 72968.2	878.8 1257.0	11989.3 12025.5	0.94	1959.4 192155.0	0.637 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	322.0 41293.9	378.1 612.2	8661.0 8911.5	0.93	1345.0 131896.2	0.463 0.005	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	226.9 48703.8	444.9 823.3	11844.4 11409.8	0.95	1961.1 192319.7	0.419 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	748.0 71082.5	1304.4 1579.5	11953.0 11989.3	0.91	1952.7 191495.4	0.800 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	833.6 37404.6	447.8 694.0	8222.5 8786.3	0.88	1333.7 130786.6	0.564 0.005	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	215.6 54973.0	1237.6 934.7	11680.3 11607.4	0.95	1961.2 192327.9	0.617 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1130.1 72064.6	1778.1 1665.2	11753.2 12008.3	0.88	1940.8 190330.9	0.905 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	1389.1 35221.2	673.4 608.2	8454.9 8707.0	0.81	1310.0 128469.0	0.586 0.005	OK
7F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1855.9 134713.4	1568.8 2619.7	19984.8 20739.7	0.91	3530.3 346203.3	0.768 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1929.1 39486.6	256.7 407.5	9796.1 9868.1	0.82	1446.9 141896.6	0.430 0.003	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2614.2 124906.2	1462.1 3307.5	19752.5 20565.5	0.90	3495.4 342784.4	0.981 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2535.6 39486.6	-12.6 885.8	9724.1 9868.1	0.88	1401.9 137482.4	0.810 0.006	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	3368.9 112007.8	1129.0 3393.4	20068.7 20302.4	0.88	3449.0 338230.5	1.036 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3141.9 38997.6	284.5 1098.1	9704.0 9849.0	0.82	1344.7 131870.7	0.974 0.008	OK
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	4156.2 170805.4	1510.2 3699.5	23870.6 23555.8	0.89	4777.6 468525.3	0.855 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3749.1 39486.6	367.4 765.0	9724.1 9868.1	0.77	1275.2 125049.6	0.818 0.006	OK
3F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	4947.9 156708.5	2302.9 3186.3	23765.7 23345.9	0.85	4695.4 460457.0	0.772 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4354.2 37689.7	536.2 702.9	9724.1 9796.1	0.70	1193.6 117055.7	0.817 0.006	OK
2F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	5733.9 163529.4	3365.1 2324.8	23765.7 23450.8	0.84	4599.5 451058.4	0.835 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4957.6 39486.6	667.0 525.3	9796.1 9868.1	0.68	1100.2 107895.0	0.851 0.006	OK
1F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	6526.4 160477.2	4464.0 1237.4	23523.4 23404.7	0.87	4488.6 440182.4	1.094 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	5566.7 34838.7	1017.8 387.4	9629.8 9670.6	0.72	993.7 97452.9	1.159 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	154.8 69269.0	-48.5 -62.0	11953.0 11735.7	0.96	1961.6 192364.4	0.044 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	299.4 74929.9	-17.6 -19.9	12061.7 11808.2	0.94	1960.5 192257.8	0.035 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	304.3 74929.9	-3.9 -5.2	12061.7 11808.2	0.94	1960.4 192253.0	0.028 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	306.0 74929.9	-2.3 -3.7	12061.7 11808.2	0.95	1960.4 192251.3	0.028 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	296.6 74929.9	17.4 18.0	12061.7 11808.2	0.94	1960.5 192260.5	0.034 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	158.0 69269.0	53.6 65.7	11953.0 11735.7	0.96	1961.6 192362.8	0.046 0.000	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	220.3 64226.2	-43.3 -43.5	11844.4 11409.8	0.94	1961.2 192324.5	0.040 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	437.3 74929.9	-19.6 -21.8	12061.7 11554.6	0.93	1958.8 192093.0	0.048 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	452.9 74929.9	-8.4 -9.8	12061.7 11554.6	0.93	1958.6 192070.4	0.044 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	455.4 74929.9	-6.5 -8.0	12061.7 11554.6	0.93	1958.5 192066.7	0.043 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	430.6 74929.9	9.6 9.0	12061.7 11554.6	0.93	1958.9 192102.5	0.042 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	226.9 64226.2	42.1 37.5	11844.4 11409.8	0.94	1961.1 192319.7	0.040 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	210.1 57593.9	-39.2 -46.3	11680.3 11607.4	0.94	1961.2 192331.7	0.040 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	515.5 74002.0	-20.7 -24.0	12044.7 11753.2	0.92	1957.6 191972.0	0.055 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	538.1 74002.0	-12.3 -14.6	12044.7 11753.2	0.92	1957.2 191933.4	0.053 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	541.5 74002.0	-10.5 -12.7	12044.7 11753.2	0.92	1957.1 191927.6	0.052 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	506.1 74002.0	2.2 1.3	12044.7 11753.2	0.93	1957.7 191987.7	0.044 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	215.6 57593.9	32.0 34.6	11680.3 11607.4	0.94	1961.2 192327.9	0.035 0.000	OK
7F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	250.7 138240.3	-29.1 -33.6	20797.8 20565.5	0.96	3565.1 349613.9	0.021 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	282.9 138240.3	-18.8 -23.4	20797.8 20565.5	0.96	3564.9 349596.6	0.020 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	290.0 138240.3	-16.1 -20.8	20797.8 20565.5	0.96	3564.9 349592.5	0.020 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	244.8 138240.3	0.3 -4.6	20797.8 20565.5	0.98	3565.1 349616.9	0.013 0.000	OK

Y 方向正加力時 Bフレーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	395.5 71082.5	-87.8 -113.7	11989.3 12025.5	0.93	1959.4 192149.5	0.087 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	642.1 74929.9	-51.7 -56.0	12061.7 12061.7	0.91	1955.1 191734.4	0.079 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	658.1 74929.9	-2.5 -2.1	12061.7 12061.7	0.91	1954.8 191700.6	0.056 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	655.4 74929.9	15.4 17.5	12061.7 12061.7	0.91	1954.9 191706.4	0.063 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	638.1 74929.9	48.4 52.8	12061.7 12061.7	0.91	1955.2 191742.7	0.078 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	391.2 71082.5	80.1 105.4	11989.3 12025.5	0.93	1959.4 192155.0	0.083 0.001	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	758.3 69269.0	-70.7 -63.7	11953.0 11989.3	0.90	1952.5 191470.1	0.096 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1048.3 74929.9	-43.2 -42.0	12061.7 12061.7	0.88	1943.8 190620.1	0.107 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1098.6 74929.9	-0.4 0.2	12061.7 12061.7	0.97	1942.0 190444.8	0.091 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1085.2 74929.9	16.3 16.0	12061.7 12061.7	0.88	1942.5 190492.2	0.097 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1035.6 74929.9	44.7 44.6	12061.7 12025.5	0.88	1944.2 190662.9	0.107 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	748.0 69269.0	66.4 62.1	11953.0 11989.3	0.90	1952.7 191495.4	0.093 0.000	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1141.2 60406.8	-49.8 -59.2	11753.2 12008.3	0.87	1940.4 190289.9	0.124 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1433.4 74002.0	-26.0 -31.5	12044.7 12044.7	0.87	1928.0 189069.3	0.133 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1517.1 74002.0	1.2 2.0	12044.7 12044.7	0.88	1923.9 188668.6	0.127 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1491.5 74002.0	12.4 15.6	12044.7 12044.7	0.87	1925.2 188793.5	0.131 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1409.0 74002.0	30.0 37.2	12044.7 12044.7	0.88	1929.1 189182.0	0.134 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1130.1 60406.8	49.4 60.1	11753.2 12008.3	0.88	1940.8 190330.9	0.124 0.000	OK
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1880.4 98932.8	-78.4 -73.9	19984.8 20739.7	0.87	3529.4 346111.1	0.114 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2225.0 141907.5	-48.1 -43.9	20855.9 20855.9	0.88	3514.8 344684.2	0.119 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2340.2 141907.5	2.5 4.7	20855.9 20855.9	0.90	3509.4 344153.7	0.113 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2297.3 141907.5	24.4 25.2	20855.9 20855.9	0.87	3511.4 344354.4	0.116 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2179.8 141907.5	57.3 56.6	20855.9 20855.9	0.88	3516.8 344884.9	0.119 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1855.9 98932.8	74.4 75.9	19984.8 20739.7	0.86	3530.3 346203.3	0.112 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2635.3 90767.6	-72.0 -46.1	19752.5 20565.5	0.86	3494.3 342673.1	0.151 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3056.4 134713.4	-31.7 -21.7	20739.7 20797.8	0.87	3469.6 340255.4	0.155 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3205.7 134713.4	12.1 11.0	20739.7 20797.8	0.85	3460.0 339312.4	0.158 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	3151.5 134713.4	32.3 25.7	20739.7 20797.8	0.86	3463.6 339660.4	0.160 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3000.2 134713.4	59.7 46.7	20739.7 20739.7	0.87	3473.1 340598.9	0.159 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	2614.2 90767.6	80.3 60.5	19752.5 20565.5	0.85	3495.4 342784.4	0.152 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	3382.2 102153.9	-50.3 -31.4	20068.7 20302.4	0.85	3448.1 338140.0	0.181 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	3893.2 140150.1	-21.2 -10.9	20828.3 20594.6	0.87	3409.8 334390.5	0.194 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	4073.2 123359.4	16.1 11.1	20536.1 20653.0	0.85	3395.1 332943.8	0.202 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	4006.4 123359.4	28.3 20.2	20536.1 20594.6	0.85	3400.6 333488.1	0.202 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	3824.1 140150.1	59.0 35.4	20828.3 20536.1	0.87	3415.3 334927.8	0.201 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	3368.9 102153.9	71.8 45.1	20068.7 20302.4	0.85	3449.0 338230.5	0.186 0.000	OK
4F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	4146.3 195804.0	-66.6 -78.2	23870.6 23555.8	0.87	4778.6 468617.7	0.190 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	4794.1 238669.1	-25.7 -32.1	24106.2 23870.6	0.87	4712.5 462134.3	0.207 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	5012.5 186893.8	24.8 24.1	23765.7 23870.6	0.84	4688.0 459736.4	0.215 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	4933.4 186893.8	40.4 38.7	23765.7 23870.6	0.84	4697.0 460617.3	0.215 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	4701.7 238669.1	93.2 103.5	24106.2 23765.7	0.87	4722.5 463116.2	0.216 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	4156.2 195804.0	108.4 125.5	23870.6 23555.8	0.86	4777.6 468525.3	0.199 0.000	OK
3F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	4908.2 186893.8	-51.2 -50.7	23765.7 23345.9	0.84	4699.8 460894.9	0.219 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5699.7 226720.9	-11.7 -13.2	24106.2 23660.7	0.85	4604.0 451496.1	0.243 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	5953.3 170805.4	24.0 22.2	23555.8 23660.7	0.82	4570.3 448188.8	0.257 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	5861.2 170805.4	36.2 33.8	23555.8 23660.7	0.82	4582.7 449406.9	0.255 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	5580.3 226720.9	77.0 80.5	24106.2 23660.7	0.85	4619.4 453003.7	0.250 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	4947.9 186893.8	91.7 94.8	23765.7 23345.9	0.84	4695.4 460457.0	0.228 0.000	OK
2F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	5659.7 186893.8	-35.9 -37.6	23765.7 23450.8	0.83	4609.2 452004.6	0.248 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6614.1 226720.9	6.9 4.6	24106.2 23660.7	0.86	4475.5 438892.1	0.281 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	6895.5 178578.2	28.5 28.6	23660.7 23765.7	0.80	4432.1 434637.7	0.296 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	6789.5 178578.2	36.6 37.6	23660.7 23765.7	0.81	4448.6 436260.5	0.293 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	6464.2 226720.9	73.2 81.7	24106.2 23660.7	0.84	4497.8 441086.9	0.287 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	5733.9 186893.8	86.9 96.3	23765.7 23450.8	0.83	4599.5 451058.4	0.261 0.000	OK
1F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	6411.9 168511.0	7.4 -17.0	23523.4 23404.7	0.94	4505.5 441840.9	0.277 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7540.5 191447.5	32.9 28.1	23820.2 23523.4	0.82	4325.8 424214.2	0.326 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	7839.2 168511.0	29.8 31.1	23523.4 23523.4	0.79	4273.4 419072.9	0.338 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	7719.1 168511.0	32.2 36.6	23523.4 23523.4	0.80	4294.7 421163.9	0.334 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	7355.3 191447.5	33.5 62.8	23820.2 23523.4	0.85	4357.3 427302.1	0.324 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	6526.4 168511.0	51.7 82.5	23523.4 23404.7	0.84	4488.6 440182.4	0.293 0.000	OK

Y 方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp sy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	330.4 34040.0	-76.8 -105.6	8661.0 8911.5	0.91	1344.9 131885.9	0.111 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	388.6 44623.3	-61.7 -62.0	9005.5 8974.2	0.91	1344.1 131807.4	0.085 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	382.0 45823.0	2.9 4.4	9036.8 9005.5	0.92	1344.2 131816.8	0.045 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	403.4 43470.1	38.2 37.9	8974.2 8974.2	0.90	1343.8 131785.3	0.071 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	404.4 41293.9	37.7 45.0	8911.5 8942.9	0.91	1343.8 131783.8	0.076 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	322.0 34040.0	59.7 82.9	8661.0 8911.5	0.92	1345.0 131896.2	0.094 0.001	OK
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	849.4 25248.2	-56.1 -44.9	8222.5 8786.3	0.83	1333.1 130736.6	0.139 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1006.2 43470.1	-53.1 -49.5	8974.2 8911.5	0.85	1327.6 130190.5	0.147 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1045.2 45823.0	4.6 5.5	9036.8 8942.9	0.86	1326.0 130040.5	0.120 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	1022.4 41293.9	38.8 38.2	8911.5 8911.5	0.84	1326.9 130128.7	0.140 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	965.4 37404.6	31.6 31.2	8786.3 8848.9	0.84	1329.1 130341.7	0.130 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	833.6 25248.2	46.3 40.7	8222.5 8786.3	0.83	1333.7 130786.6	0.131 0.000	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	1412.7 29415.7	-63.9 -57.4	8454.9 8707.0	0.79	1308.8 128345.0	0.207 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	1716.0 44070.7	-54.6 -48.1	8990.6 8864.6	0.81	1290.6 126564.1	0.228 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	1794.1 45255.5	10.0 9.5	9022.2 8927.6	0.81	1285.4 126049.8	0.207 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	1728.9 42931.8	45.2 42.2	8959.1 8896.1	0.81	1289.7 126480.9	0.223 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	1619.4 40782.6	42.4 37.5	8896.1 8833.1	0.81	1296.8 127168.9	0.210 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	1389.1 29415.7	55.5 52.6	8454.9 8707.0	0.79	1310.0 128469.0	0.198 0.000	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1959.5 37689.7	-69.5 -70.2	9796.1 9868.1	0.77	1445.0 141704.2	0.238 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2386.4 50736.0	-60.4 -60.5	10228.3 10012.2	0.78	1414.1 138679.4	0.271 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2504.4 50736.0	13.5 15.5	10228.3 10084.3	0.79	1404.5 137738.5	0.257 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2405.4 50736.0	52.4 55.6	10228.3 10012.2	0.79	1412.6 138531.0	0.271 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2239.7 50736.0	49.8 53.8	10228.3 9940.2	0.80	1425.4 139785.5	0.255 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1929.1 37689.7	58.9 64.2	9796.1 9868.1	0.78	1446.9 141896.6	0.232 0.000	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2566.4 36012.8	-60.6 -56.6	9724.1 9868.1	0.74	1399.3 137226.1	0.296 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3110.1 50736.0	-46.7 -41.9	10228.3 10012.2	0.77	1348.0 132194.2	0.336 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3268.9 50736.0	23.4 23.8	10228.3 10084.3	0.75	1331.2 130543.5	0.337 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3133.5 50736.0	60.1 58.3	10228.3 10012.2	0.76	1345.6 131956.3	0.345 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2911.0 50736.0	55.7 55.8	10228.3 9940.2	0.76	1367.9 134148.7	0.323 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2535.6 36012.8	63.1 66.5	9724.1 9868.1	0.74	1401.9 137482.4	0.296 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3167.1 35566.8	-47.1 -46.1	9704.0 9849.0	0.70	1342.1 131611.7	0.351 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3836.8 50107.7	-30.2 -26.9	10211.5 9994.0	0.74	1264.1 123964.2	0.400 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	4036.2 50107.7	28.7 24.9	10211.5 10066.5	0.74	1238.0 121405.5	0.416 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3862.0 50107.7	59.4 51.8	10211.5 9994.0	0.74	1260.9 123648.3	0.418 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3582.6 50107.7	53.5 49.3	10211.5 9921.5	0.74	1295.4 127039.3	0.389 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3141.9 35566.8	61.6 61.8	9704.0 9849.0	0.70	1344.7 131870.7	0.355 0.000	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3765.2 36012.8	-42.9 -44.8	9724.1 9868.1	0.68	1273.1 124852.3	0.410 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4569.3 50736.0	-25.6 -26.2	10228.3 10012.2	0.70	1161.7 113926.8	0.470 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4807.3 50736.0	28.9 26.3	10228.3 10084.3	0.71	1124.6 110288.6	0.492 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4592.8 50736.0	58.5 55.5	10228.3 10012.2	0.71	1158.1 113574.9	0.489 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4258.5 50736.0	49.6 49.1	10228.3 9940.2	0.71	1207.3 118398.8	0.454 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3749.1 36012.8	58.2 59.5	9724.1 9868.1	0.68	1275.2 125049.6	0.416 0.000	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4359.5 36012.8	-34.8 -36.6	9724.1 9796.1	0.66	1192.9 116980.8	0.467 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5304.4 50736.0	-16.4 -16.6	10228.3 10012.2	0.68	1041.1 102093.1	0.538 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5580.5 50736.0	29.1 27.2	10228.3 10048.2	0.68	991.2 97205.7	0.570 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5323.3 50736.0	53.4 51.4	10228.3 10012.2	0.68	1037.7 101766.0	0.559 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4935.9 50736.0	45.2 45.1	10228.3 9940.2	0.69	1103.8 108245.1	0.519 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4354.2 36012.8	53.0 56.1	9724.1 9796.1	0.66	1193.6 117055.7	0.476 0.000	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4948.7 37689.7	-30.7 -29.1	9796.1 9868.1	0.65	1101.7 108039.4	0.520 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	6042.9 50736.0	-1.3 -5.7	10228.3 10012.2	0.79	906.7 88913.0	0.607 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	6357.0 50736.0	23.7 28.0	10228.3 10084.3	0.67	849.2 83279.5	0.645 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	6053.1 50736.0	43.6 50.4	10228.3 10012.2	0.68	904.8 88729.0	0.630 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	5614.2 50736.0	36.7 42.0	10228.3 9940.2	0.69	985.1 96601.1	0.586 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	4957.6 37689.7	56.9 56.3	9796.1 9868.1	0.64	1100.2 107895.0	0.534 0.001	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	5539.4 33982.6	8.7 -10.3	9629.8 9670.6	0.97	998.7 97942.2	0.583 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 620	6798.0 39646.0	11.4 9.1	9874.3 9752.0	0.63	768.6 75371.4	0.703 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	7151.2 39646.0	13.3 25.9	9874.3 9792.8	0.68	704.0 69036.1	0.744 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 612	6790.7 39646.0	15.2 37.7	9874.3 9792.8	0.71	769.9 75501.4	0.715 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	596 627	6305.1 39646.0	13.6 30.4	9874.3 9711.3	0.71	858.7 84210.8	0.666 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 635	5566.7 33982.6	20.8 42.7	9629.8 9670.6	0.70	993.7 97452.9	0.602 0.000	OK

Y 方向負加力時 17レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	406.9 59714.7	-576.1 -998.2	11953.0 11735.7	0.93	1959.2 192134.6	0.514 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	454.0 72968.2	-495.4 -793.5	11989.3 12025.5	0.94	1958.6 192068.8	0.419 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	19.8 41293.9	-191.3 -374.7	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132090.0	0.276 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	986.0 48703.8	-691.6 -1162.7	11844.4 11409.8	0.89	1945.9 190825.7	0.623 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	946.6 71082.5	-1093.6 -1389.9	11953.0 11989.3	0.90	1947.1 190949.5	0.723 0.007	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1612.6 54973.0	-1536.9 -1139.5	11680.3 11607.4	0.85	1918.9 188183.9	0.826 0.008	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1469.5 72064.6	-1639.0 -1482.2	11753.2 12008.3	0.86	1926.2 188899.4	0.862 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2573.0 113412.3	-864.9 -2120.1	19868.6 20333.2	0.89	3497.6 343000.0	0.673 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1669.5 134713.4	-1476.8 -2330.0	19984.8 20739.7	0.91	3537.1 346866.2	0.685 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3626.1 103434.8	-315.2 -2836.0	19636.3 20100.9	0.90	3430.5 336416.0	0.923 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1803.7 124906.2	-1317.5 -3390.6	19752.5 20565.5	0.92	3532.3 346395.9	0.976 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4670.5 93545.4	-661.0 -3232.0	19951.8 19834.9	0.87	3341.4 327676.8	1.061 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	1933.8 112007.8	-1148.8 -3465.0	20068.7 20302.4	0.91	3527.3 345905.7	0.999 0.010	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5733.7 138623.4	-885.5 -2873.9	23765.7 23031.1	0.87	4599.6 451062.0	0.771 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	2086.0 170805.4	-1491.3 -3611.7	23870.6 23555.8	0.92	4925.1 482990.5	0.766 0.007	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	6796.2 128252.0	-1641.3 -2584.5	23660.7 22821.2	0.81	4447.6 436159.7	0.743 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	2240.8 156708.5	-2310.7 -3147.9	23765.7 23345.9	0.90	4917.5 482240.5	0.671 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7848.5 128252.0	-2928.8 -1701.8	23660.7 22821.2	0.80	4271.7 418908.8	0.848 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	2388.9 163529.4	-3267.7 -2271.3	23765.7 23450.8	0.90	4909.7 481473.2	0.700 0.007	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	8898.7 139544.0	-4106.9 -390.9	23523.4 23048.6	0.86	4070.9 399222.1	1.146 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	2544.8 160477.2	-4857.8 -1211.2	23523.4 23404.7	0.92	4900.9 480612.5	1.023 0.010	NG

Y 方向負加力時 27フレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	534.4 62667.2	-719.1 -1201.8	12061.7 11808.2	0.93	1957.2 191939.9	0.617 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	689.8 74929.9	-537.4 -759.9	12061.7 12061.7	0.92	1954.1 191631.3	0.416 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	105.4 43470.1	-195.5 -372.0	9005.5 8974.2	0.96	1346.7 132069.9	0.278 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1165.9 53185.7	-685.4 -1195.2	12061.7 11554.6	0.88	1939.5 190197.4	0.651 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1277.6 74929.9	-1093.5 -1444.7	12061.7 12061.7	0.89	1935.0 189754.6	0.769 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	43.7 41293.9	-575.2 -736.3	8974.2 8911.5	0.97	1346.9 132087.2	0.536 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1841.1 60406.8	-1595.2 -1144.2	12044.7 11753.2	0.85	1905.9 186903.2	0.870 0.009	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1935.0 74002.0	-1644.9 -1453.1	12044.7 12044.7	0.85	1900.0 186327.4	0.890 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2893.9 124906.2	-1034.0 -2374.5	20797.8 20565.5	0.89	3479.6 341230.9	0.748 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2236.0 141907.5	-1728.3 -2565.3	20855.9 20855.9	0.89	3514.3 344634.6	0.761 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4051.5 113412.3	-630.3 -2913.8	20681.7 20333.2	0.89	3396.9 333121.6	0.949 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2450.6 138240.3	-1638.5 -3396.1	20739.7 20797.8	0.90	3504.0 343620.4	0.992 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	5213.9 106910.8	-869.7 -3207.7	20711.5 20185.5	0.86	3286.1 322259.1	1.071 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2669.6 126467.0	-1367.5 -3442.2	20828.3 20594.6	0.90	3492.4 342489.6	1.016 0.010	NG
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	6444.3 163529.4	-1229.6 -3298.5	24106.2 23450.8	0.86	4500.8 441374.8	0.871 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	2812.1 195804.0	-1841.3 -4028.4	24106.2 23870.6	0.91	4884.5 479009.3	0.868 0.008	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	7678.4 150305.7	-1926.2 -2843.2	24080.5 23240.9	0.81	4301.8 421864.8	0.818 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2957.1 178578.2	-2579.7 -3406.8	24106.2 23660.7	0.89	4875.0 478073.0	0.743 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	8921.6 150305.7	-3234.0 -2033.1	24080.5 23240.9	0.80	4066.3 398764.9	0.938 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3108.2 178578.2	-3666.1 -2605.9	24106.2 23660.7	0.89	4864.5 477047.2	0.797 0.008	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	10184.1 153004.6	-3820.1 -778.3	23760.8 23286.0	0.84	3790.9 371763.5	1.132 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3265.0 168511.0	-4824.0 -1479.5	23820.2 23523.4	0.91	4853.1 475928.8	1.038 0.010	NG

Y 方向負加力時 37フレーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	557.2 62667.2	-721.1 -1205.6	12061.7 11808.2	0.92	1956.8 191899.4	0.620 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	698.5 74929.9	-569.4 -773.6	12061.7 12061.7	0.92	1953.9 191611.5	0.423 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	89.7 44623.3	-213.0 -380.6	9036.8 9005.5	0.97	1346.8 132075.7	0.283 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1215.7 53185.7	-688.7 -1192.3	12061.7 11554.6	0.88	1937.5 190005.1	0.653 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1339.4 74929.9	-1108.0 -1472.6	12061.7 12061.7	0.88	1932.3 189492.3	0.786 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	44.9 42361.1	-582.6 -750.6	9036.8 8942.9	0.97	1346.9 132087.0	0.547 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1915.8 60406.8	-1589.3 -1141.8	12044.7 11753.2	0.85	1901.2 186447.4	0.872 0.009	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	2028.8 74002.0	-1637.2 -1444.8	12044.7 12044.7	0.84	1893.9 185724.5	0.893 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2991.7 124906.2	-1040.9 -2365.2	20797.8 20565.5	0.89	3473.7 340650.5	0.749 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2365.1 141907.5	-1736.4 -2560.3	20855.9 20855.9	0.89	3508.2 344035.4	0.765 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4175.1 113412.3	-645.2 -2905.9	20681.7 20333.2	0.88	3386.4 332096.2	0.952 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2607.7 138240.3	-1654.6 -3390.6	20739.7 20797.8	0.90	3495.8 342818.7	0.996 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5359.6 106910.8	-869.9 -3194.3	20419.3 20185.5	0.86	3270.3 320705.2	1.074 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	2851.9 129693.5	-1370.5 -3431.2	20536.1 20653.0	0.90	3482.1 341473.9	1.021 0.010	NG
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	6618.1 163529.4	-1231.2 -3299.4	23660.7 23450.8	0.86	4474.9 438834.0	0.878 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	3033.7 195804.0	-1845.7 -4031.1	23765.7 23870.6	0.91	4869.8 477559.5	0.876 0.008	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	7877.7 150305.7	-1927.9 -2841.3	23450.8 23240.9	0.81	4266.4 418394.2	0.826 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	3217.0 178578.2	-2581.9 -3406.9	23555.8 23660.7	0.88	4856.7 476276.7	0.752 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	9138.0 150305.7	-3232.0 -2032.0	23450.8 23240.9	0.80	4021.7 394389.9	0.946 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	3401.9 186893.8	-3675.8 -2607.3	23660.7 23765.7	0.88	4842.7 474907.2	0.810 0.008	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	10404.6 153004.6	-3770.8 -787.5	23404.7 23286.0	0.84	3739.1 366681.1	1.132 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	3588.8 168511.0	-4808.8 -1477.3	23523.4 23523.4	0.90	4827.8 473444.1	1.046 0.010	NG

Y方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	556.4 62667.2	-722.5 -1205.4	12061.7 11808.2	0.92	1956.8 191900.9	0.620 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	697.3 74929.9	-533.1 -751.0	12061.7 12061.7	0.92	1953.9 191614.3	0.412 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	110.6 43470.1	-191.6 -359.9	8974.2 8974.2	0.96	1346.7 132067.8	0.270 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1216.0 53185.7	-691.8 -1190.8	12061.7 11554.6	0.88	1937.5 190004.1	0.652 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1306.6 74929.9	-1093.0 -1435.4	12061.7 12061.7	0.88	1933.7 189633.2	0.766 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	38.1 41293.9	-578.1 -734.6	8911.5 8911.5	0.97	1346.9 132088.0	0.535 0.006	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1914.2 60406.8	-1585.4 -1139.0	12044.7 11753.2	0.85	1901.3 186457.9	0.870 0.009	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1984.7 74002.0	-1635.7 -1444.5	12044.7 12044.7	0.85	1896.8 186011.4	0.889 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2985.8 124906.2	-1045.3 -2349.5	20797.8 20565.5	0.89	3474.0 340685.6	0.745 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2309.8 141907.5	-1733.4 -2539.7	20855.9 20855.9	0.89	3510.8 344296.3	0.757 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4168.6 113412.3	-645.7 -2903.2	20681.7 20333.2	0.88	3387.0 332150.9	0.951 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2542.5 138240.3	-1646.5 -3392.9	20739.7 20797.8	0.90	3499.2 343157.7	0.994 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5351.9 106910.8	-868.0 -3194.4	20419.3 20185.5	0.86	3271.1 320788.0	1.074 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	2776.0 126467.0	-1365.9 -3435.6	20536.1 20594.6	0.90	3486.5 341905.0	1.018 0.010	NG
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	6610.8 163529.4	-1232.4 -3301.0	23660.7 23450.8	0.86	4476.0 438942.1	0.878 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	2945.6 195804.0	-1844.4 -4030.6	23765.7 23870.6	0.91	4875.8 478149.2	0.873 0.008	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	7870.1 150305.7	-1929.4 -2839.8	23450.8 23240.9	0.81	4267.8 418528.9	0.825 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	3116.4 178578.2	-2581.8 -3403.6	23555.8 23660.7	0.88	4863.9 476989.8	0.748 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	9130.2 150305.7	-3234.5 -2030.3	23450.8 23240.9	0.80	4023.3 394550.2	0.946 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	3287.8 186893.8	-3675.3 -2603.3	23660.7 23765.7	0.89	4851.4 475761.6	0.806 0.008	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	10397.5 153004.6	-3772.4 -785.1	23404.7 23286.0	0.84	3740.8 366846.7	1.132 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	3459.5 168511.0	-4814.8 -1472.7	23523.4 23523.4	0.91	4838.2 474464.6	1.043 0.010	NG

Y 方向負加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	539.6 62667.2	-724.1 -1204.3	12061.7 11808.2	0.93	1957.1 191930.7	0.619 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	682.0 74929.9	-501.4 -738.2	12061.7 12061.7	0.92	1954.3 191648.5	0.406 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	117.4 42361.1	-174.5 -350.6	8911.5 8942.9	0.96	1346.7 132064.9	0.264 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1178.5 53185.7	-694.1 -1189.5	12061.7 11554.6	0.88	1939.0 190149.8	0.649 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1229.4 72968.2	-1079.6 -1398.6	12061.7 12025.5	0.89	1937.0 189950.9	0.744 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	22.4 39277.2	-558.1 -709.3	8786.3 8848.9	0.98	1346.9 132089.8	0.518 0.005	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1856.3 60406.8	-1584.9 -1136.8	12044.7 11753.2	0.85	1905.0 186812.0	0.866 0.008	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1865.9 74002.0	-1637.1 -1447.0	12044.7 12044.7	0.85	1904.4 186753.8	0.883 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2905.9 124906.2	-1049.0 -2336.1	20797.8 20565.5	0.89	3478.9 341160.5	0.738 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2149.5 141907.5	-1728.9 -2512.3	20855.9 20855.9	0.90	3518.2 345017.1	0.744 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4068.4 113412.3	-635.8 -2902.5	20681.7 20333.2	0.88	3395.5 332983.4	0.947 0.009	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2349.2 134713.4	-1628.8 -3398.3	20739.7 20739.7	0.90	3509.0 344111.4	0.988 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	5233.6 106910.8	-864.4 -3204.4	20711.5 20185.5	0.86	3284.0 322051.1	1.071 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	2553.6 123359.4	-1359.0 -3448.7	20828.3 20536.1	0.90	3498.7 343100.4	1.013 0.010	NG
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	6445.6 163529.4	-1233.1 -3303.4	24106.2 23450.8	0.86	4500.6 441356.4	0.872 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	2694.6 186893.8	-1842.3 -4031.2	24106.2 23765.7	0.91	4891.9 479733.5	0.864 0.008	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	7657.6 150305.7	-1930.8 -2838.7	24080.5 23240.9	0.81	4305.5 422222.1	0.817 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2840.8 178578.2	-2582.3 -3400.5	24106.2 23660.7	0.89	4882.7 478827.6	0.738 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	8875.9 150305.7	-3242.2 -2028.0	24080.5 23240.9	0.80	4075.5 399674.7	0.938 0.008	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2993.5 178578.2	-3672.3 -2598.6	24106.2 23660.7	0.89	4872.5 477830.8	0.794 0.008	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	10110.6 153004.6	-3836.3 -768.6	23760.8 23286.0	0.85	3808.0 373433.6	1.133 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3152.7 168511.0	-4829.2 -1469.0	23820.2 23523.4	0.91	4861.3 476735.1	1.035 0.010	NG

Y 方向負加力時 67レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	403.1 59714.7	-581.8 -1000.7	11953.0 11735.7	0.94	1959.3 192139.6	0.515 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	452.9 72968.2	-502.9 -797.5	11989.3 12025.5	0.94	1958.6 192070.4	0.421 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	15.0 41293.9	-195.0 -376.6	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.3	0.277 0.003	OK
9F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	978.0 48703.8	-706.0 -1151.4	11844.4 11409.8	0.89	1946.1 190851.2	0.616 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	942.0 71082.5	-1095.4 -1373.2	11953.0 11989.3	0.90	1947.3 190963.3	0.715 0.007	OK
8F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1603.8 54973.0	-1518.6 -1127.6	11680.3 11607.4	0.85	1919.4 188229.7	0.817 0.008	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1462.9 72064.6	-1617.8 -1458.8	11753.2 12008.3	0.86	1926.6 188930.7	0.852 0.009	OK
7F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2556.2 113412.3	-892.8 -2057.1	19868.6 20333.2	0.89	3498.5 343087.0	0.655 0.006	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1667.9 134713.4	-1490.4 -2257.4	19984.8 20739.7	0.91	3537.1 346871.6	0.665 0.007	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3623.7 103434.8	-323.7 -2814.5	19636.3 20100.9	0.90	3430.7 336433.7	0.917 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1792.3 124906.2	-1321.5 -3384.1	19752.5 20565.5	0.92	3532.7 346437.7	0.973 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4690.7 93545.4	-651.2 -3227.5	19951.8 19834.9	0.87	3339.4 327485.7	1.061 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	1909.2 112007.8	-1138.8 -3463.3	20068.7 20302.4	0.91	3528.2 346001.0	0.998 0.010	OK
4F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5801.7 138623.4	-891.9 -2882.7	23765.7 23031.1	0.87	4590.6 450183.8	0.776 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	2031.2 170805.4	-1497.3 -3620.5	23870.6 23555.8	0.92	4927.7 483243.0	0.766 0.007	OK
3F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	6917.9 128252.0	-1647.3 -2576.6	23660.7 22821.2	0.81	4428.5 434290.3	0.746 0.006	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	2150.3 156708.5	-2317.7 -3140.2	23765.7 23345.9	0.90	4922.0 482685.5	0.667 0.007	OK
2F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	8027.8 128252.0	-2945.7 -1694.3	23660.7 22821.2	0.80	4239.2 415722.5	0.859 0.007	OK
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	2261.7 163529.4	-3283.6 -2263.1	23765.7 23450.8	0.90	4916.4 482135.3	0.699 0.007	OK
1F	A	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	9137.9 139544.0	-4053.2 -383.4	23523.4 23048.6	0.86	4021.7 394391.3	1.146 0.010	NG
	B	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	2379.4 160477.2	-4865.4 -1195.8	23523.4 23404.7	0.92	4910.2 481523.8	1.019 0.010	NG

Y 方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	406.9 69269.0	-88.5 -108.1	11953.0 11735.7	0.93	1959.2 192134.6	0.086 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	534.4 74929.9	-54.4 -59.5	12061.7 11808.2	0.92	1957.2 191939.9	0.073 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	557.2 74929.9	-8.1 -7.3	12061.7 11808.2	0.92	1956.8 191899.4	0.051 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	556.4 74929.9	3.7 4.8	12061.7 11808.2	0.92	1956.8 191900.9	0.049 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 576	539.6 74929.9	43.2 49.2	12061.7 11808.2	0.92	1957.1 191930.7	0.069 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 590	403.1 69269.0	75.7 96.0	11953.0 11735.7	0.93	1959.3 192139.6	0.080 0.000	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	986.0 64226.2	-71.7 -64.4	11844.4 11409.8	0.88	1945.9 190825.7	0.119 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1165.9 74929.9	-41.6 -39.7	12061.7 11554.6	0.88	1939.5 190197.4	0.120 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1215.7 74929.9	-1.1 0.7	12061.7 11554.6	0.98	1937.5 190005.1	0.106 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1216.0 74929.9	9.9 11.9	12061.7 11554.6	0.88	1937.5 190004.1	0.111 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 625	1178.5 74929.9	44.6 46.6	12061.7 11554.6	0.88	1939.0 190149.8	0.123 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 653	978.0 64226.2	68.3 67.3	11844.4 11409.8	0.88	1946.1 190851.2	0.117 0.000	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1612.6 57593.9	-55.8 -62.0	11680.3 11607.4	0.84	1918.9 188183.9	0.166 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1841.1 74002.0	-27.6 -29.9	12044.7 11753.2	0.85	1905.9 186903.2	0.170 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1915.8 74002.0	4.3 6.6	12044.7 11753.2	0.87	1901.2 186447.4	0.166 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1914.2 74002.0	13.2 16.6	12044.7 11753.2	0.86	1901.3 186457.9	0.170 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 586	1856.3 74002.0	40.6 47.9	12044.7 11753.2	0.85	1905.0 186812.0	0.179 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 615	1603.8 57593.9	60.3 71.1	11680.3 11607.4	0.85	1919.4 188229.7	0.170 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2573.0 94718.4	-79.2 -69.9	19868.6 20333.2	0.84	3497.6 343000.0	0.149 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2893.9 138240.3	-42.4 -34.7	20797.8 20565.5	0.87	3479.6 341230.9	0.151 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2991.7 138240.3	7.6 13.5	20797.8 20565.5	0.88	3473.7 340650.5	0.149 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2985.8 138240.3	22.5 27.6	20797.8 20565.5	0.87	3474.0 340685.6	0.152 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 569	2905.9 138240.3	65.5 68.6	20797.8 20565.5	0.86	3478.9 341160.5	0.158 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	653 597	2556.2 94718.4	78.5 85.2	19868.6 20333.2	0.84	3498.5 343087.0	0.149 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3626.1 87059.0	-65.1 -42.3	19636.3 20100.9	0.83	3430.5 336416.0	0.200 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4051.5 131319.8	-14.7 -7.0	20681.7 20333.2	0.87	3396.9 333121.6	0.203 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4175.1 131319.8	30.2 30.0	20681.7 20333.2	0.82	3386.4 332096.2	0.213 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4168.6 131319.8	44.3 41.4	20681.7 20333.2	0.83	3387.0 332150.9	0.216 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4068.4 131319.8	81.6 72.8	20681.7 20333.2	0.83	3395.5 332983.4	0.220 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	681 625	3623.7 87059.0	92.9 83.6	19636.3 20100.9	0.81	3430.7 336433.7	0.206 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4670.5 97707.6	-41.4 -33.0	19951.8 19834.9	0.80	3341.4 327676.8	0.245 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	5213.9 133045.1	-4.0 -1.2	20711.5 20185.5	0.87	3286.1 322259.1	0.259 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5359.6 117478.2	36.4 27.1	20419.3 20185.5	0.81	3270.3 320705.2	0.274 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	586 615	5351.9 117478.2	45.0 35.0	20419.3 20185.5	0.81	3271.1 320788.0	0.276 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	551 615	5233.6 133045.1	91.0 62.1	20711.5 20185.5	0.83	3284.0 322051.1	0.281 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	643 657	4690.7 97707.6	98.3 67.8	19951.8 19834.9	0.81	3339.4 327485.7	0.260 0.000	OK
4F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5733.7 186893.8	-64.6 -77.6	23765.7 23031.1	0.84	4599.6 451062.0	0.262 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	6444.3 226720.9	-13.7 -20.5	24106.2 23450.8	0.86	4500.8 441374.8	0.278 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	6618.1 178578.2	41.1 37.6	23660.7 23450.8	0.82	4474.9 438834.0	0.289 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 653	6610.8 178578.2	52.1 47.4	23660.7 23450.8	0.82	4476.0 438942.1	0.291 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 653	6445.6 226720.9	130.6 143.9	24106.2 23450.8	0.84	4500.6 441356.4	0.300 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 709	5801.7 186893.8	141.4 160.8	23765.7 23031.1	0.83	4590.6 450183.8	0.280 0.000	OK
3F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7696.2 178578.2	-48.1 -48.1	23660.7 22821.2	0.80	4447.6 436159.7	0.306 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	7678.4 215648.1	-0.7 -2.2	24080.5 23240.9	0.88	4301.8 421864.8	0.331 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	7877.7 163529.4	40.8 37.2	23450.8 23240.9	0.79	4266.4 418394.2	0.346 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	7870.1 163529.4	50.1 46.1	23450.8 23240.9	0.79	4267.8 418528.9	0.347 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	7657.6 215648.1	113.9 118.3	24080.5 23240.9	0.82	4305.5 422222.1	0.350 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	6917.9 178578.2	121.7 125.0	23660.7 22821.2	0.81	4428.5 434290.3	0.324 0.000	OK
2F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	7848.5 178578.2	-36.7 -36.9	23660.7 22821.2	0.79	4271.7 418908.8	0.350 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	8921.6 215648.1	17.9 14.7	24080.5 23240.9	0.81	4066.3 398764.9	0.387 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	9138.0 163529.4	45.2 42.5	23450.8 23240.9	0.77	4021.7 394389.9	0.401 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	653 681	9130.2 163529.4	51.0 49.1	23450.8 23240.9	0.77	4023.3 394550.2	0.401 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	569 681	8875.9 215648.1	111.0 117.8	24080.5 23240.9	0.80	4075.5 399674.7	0.402 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 738	8027.8 178578.2	122.5 127.4	23660.7 22821.2	0.79	4239.2 415722.5	0.373 0.000	OK
1F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	8898.7 168511.0	17.9 -14.6	23523.4 23048.6	0.98	4070.9 399222.1	0.390 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	10184.1 186500.0	38.1 36.4	23760.8 23286.0	0.77	3790.9 371763.5	0.444 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	10404.6 160477.2	36.3 42.6	23404.7 23286.0	0.76	3739.1 366681.1	0.454 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	659 675	10397.5 160477.2	38.1 46.8	23404.7 23286.0	0.77	3740.8 366846.7	0.454 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	612 675	10110.6 186500.0	41.8 89.5	23760.8 23286.0	0.83	3808.0 373433.6	0.450 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 707	9137.9 168511.0	53.8 103.8	23523.4 23048.6	0.82	4021.7 394391.3	0.415 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	454.0 71082.5	-81.6 -107.3	11989.3 12025.5	0.93	1958.6 192068.8	0.089 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	689.8 74929.9	-47.6 -52.4	12061.7 12061.7	0.91	1954.1 191631.3	0.082 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	698.5 74929.9	-2.4 -2.9	12061.7 12061.7	0.91	1953.9 191611.5	0.059 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	697.3 74929.9	16.6 18.1	12061.7 12061.7	0.91	1953.9 191614.3	0.066 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	682.0 74929.9	48.0 51.6	12061.7 12061.7	0.91	1954.3 191648.5	0.081 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	452.9 71082.5	80.5 104.2	11989.3 12025.5	0.93	1958.6 192070.4	0.087 0.001	OK
9F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	946.6 69269.0	-67.5 -64.1	11953.0 11989.3	0.89	1947.1 190949.5	0.110 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1277.6 74929.9	-44.9 -46.4	12061.7 12061.7	0.87	1935.0 189754.6	0.127 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1339.4 74929.9	-5.6 -6.3	12061.7 12061.7	0.87	1932.3 189492.3	0.114 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1306.6 74929.9	11.7 10.9	12061.7 12061.7	0.87	1933.7 189633.2	0.114 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 534	1229.4 74929.9	38.8 39.0	12061.7 12025.5	0.87	1937.0 189950.9	0.120 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	942.0 69269.0	62.4 56.9	11953.0 11989.3	0.89	1947.3 190963.3	0.107 0.000	OK
8F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1469.5 60406.8	-53.7 -64.8	11753.2 12008.3	0.86	1926.2 188899.4	0.154 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1935.0 74002.0	-34.9 -40.9	12044.7 12044.7	0.85	1900.0 186327.4	0.179 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	2028.8 74002.0	-6.5 -7.8	12044.7 12044.7	0.85	1893.9 185724.5	0.172 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1984.7 74002.0	7.3 7.8	12044.7 12044.7	0.84	1896.8 186011.4	0.168 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	530 530	1865.9 74002.0	27.0 30.8	12044.7 12044.7	0.85	1904.4 186753.8	0.169 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1462.9 60406.8	48.9 56.7	11753.2 12008.3	0.86	1926.6 188930.7	0.150 0.000	OK
7F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1669.5 98932.8	-75.5 -76.0	19984.8 20739.7	0.87	3537.1 346866.2	0.102 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2236.0 141907.5	-57.3 -56.1	20855.9 20855.9	0.88	3514.3 344634.6	0.122 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2365.1 141907.5	-11.8 -13.7	20855.9 20855.9	0.88	3508.2 344035.4	0.117 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2309.8 141907.5	10.4 7.3	20855.9 20855.9	0.89	3510.8 344296.3	0.113 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 534	2149.5 141907.5	41.7 36.8	20855.9 20855.9	0.88	3518.2 345017.1	0.114 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	639 548	1667.9 98932.8	68.4 62.6	19984.8 20739.7	0.88	3537.1 346871.6	0.101 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1803.7 90767.6	-75.7 -59.1	19752.5 20565.5	0.87	3532.3 346395.9	0.110 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2450.6 134713.4	-58.5 -42.3	20739.7 20797.8	0.88	3504.0 343620.4	0.133 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2607.7 134713.4	-22.9 -18.1	20739.7 20797.8	0.88	3495.8 342818.7	0.131 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 541	2542.5 134713.4	-3.1 -4.3	20739.7 20797.8	0.88	3499.2 343157.7	0.124 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	2349.2 134713.4	21.2 13.3	20739.7 20739.7	0.89	3509.0 344111.4	0.119 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	667 569	1792.3 90767.6	56.7 39.0	19752.5 20565.5	0.88	3532.7 346437.3	0.105 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	1933.8 102153.9	-66.1 -48.9	20068.7 20302.4	0.88	3527.3 345905.7	0.113 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 565	2669.6 140150.1	-51.5 -32.2	20828.3 20594.6	0.89	3492.4 342489.6	0.143 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 558	2851.9 123359.4	-19.3 -13.6	20536.1 20653.0	0.87	3482.1 341473.9	0.144 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	572 565	2776.0 123359.4	-7.1 -4.6	20536.1 20594.6	0.88	3486.5 341905.0	0.137 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	537 572	2553.6 140150.1	11.4 7.0	20828.3 20536.1	0.89	3498.7 343100.4	0.127 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	629 601	1909.2 102153.9	38.8 30.2	20068.7 20302.4	0.88	3528.2 346001.0	0.105 0.000	OK
4F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	2086.0 195804.0	-98.0 -115.0	23870.6 23555.8	0.90	4925.1 482990.5	0.110 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 597	2812.1 238669.1	-81.0 -93.4	24106.2 23870.6	0.90	4884.5 479009.3	0.135 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	3033.7 186893.8	-30.1 -29.4	23765.7 23870.6	0.87	4869.8 477559.5	0.133 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 597	2945.6 186893.8	-14.9 -14.4	23765.7 23870.6	0.88	4875.8 478149.2	0.127 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	541 611	2694.6 238669.1	7.7 12.4	24106.2 23765.7	0.91	4891.9 479733.5	0.116 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	597 639	2031.2 195804.0	46.1 54.7	23870.6 23555.8	0.91	4927.7 483243.0	0.096 0.000	OK
3F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	2240.8 186893.8	-81.4 -84.1	23765.7 23345.9	0.89	4917.5 482240.5	0.111 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2957.1 226720.9	-65.1 -69.8	24106.2 23660.7	0.89	4875.0 478073.0	0.138 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	3217.0 170805.4	-28.4 -26.0	23555.8 23660.7	0.87	4856.7 476276.7	0.142 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	639 625	3116.4 170805.4	-16.7 -14.7	23555.8 23660.7	0.87	4863.9 476989.8	0.135 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2840.8 226720.9	-3.8 -1.1	24106.2 23660.7	0.93	4882.7 478827.6	0.121 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 667	2150.3 186893.8	33.4 34.4	23765.7 23345.9	0.89	4922.0 482685.5	0.098 0.000	OK
2F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	2388.9 186893.8	-77.4 -82.2	23765.7 23450.8	0.89	4909.7 481473.2	0.117 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	3108.2 226720.9	-63.3 -66.1	24106.2 23660.7	0.89	4864.5 477047.2	0.143 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	3401.9 178578.2	-29.6 -27.9	23660.7 23765.7	0.87	4842.7 474907.2	0.149 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	625 611	3287.8 178578.2	-21.2 -19.1	23660.7 23765.7	0.87	4851.4 475761.6	0.143 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	555 625	2993.5 226720.9	-16.0 -13.6	24106.2 23660.7	0.89	4872.5 477830.8	0.129 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	611 653	2261.7 186893.8	24.2 25.8	23765.7 23450.8	0.89	4916.4 482135.3	0.101 0.000	OK
1F	1	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	2544.8 168511.0	-46.5 -71.3	23523.4 23404.7	0.90	4900.9 480612.5	0.122 0.000	OK
	2	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3265.0 191447.5	-27.4 -48.8	23820.2 23523.4	0.90	4853.1 475928.8	0.148 0.000	OK
	3	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	3588.8 168511.0	-27.1 -27.5	23523.4 23523.4	0.86	4827.8 473444.1	0.157 0.000	OK
	4	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 643	3459.5 168511.0	-24.7 -22.3	23523.4 23523.4	0.86	4838.2 474464.6	0.151 0.000	OK
	5	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	604 643	3152.7 191447.5	-29.4 -27.7	23820.2 23523.4	0.88	4861.3 476735.1	0.139 0.000	OK
	6	674.3 344774	13915.5 357.5	22.6 22.6	643 659	2379.4 168511.0	-4.5 14.5	23523.4 23404.7	0.96	4910.2 481523.8	0.105 0.000	OK

Y方向負加力時 C7-LEM

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	19.8 34040.0	-43.3 -63.5	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132090.0	0.048 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	105.4 44623.3	-26.5 -22.2	9005.5 8974.2	0.96	1346.7 132069.9	0.031 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	89.7 45823.0	7.1 6.8	9036.8 9005.5	0.96	1346.8 132075.7	0.015 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	110.6 43470.1	30.1 26.7	8974.2 8974.2	0.95	1346.7 132067.8	0.034 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	117.4 41293.9	12.1 12.2	8911.5 8942.9	0.95	1346.7 132064.9	0.022 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	15.0 34040.0	38.3 51.7	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132090.3	0.039 0.000	OK
9F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	43.7 43470.1	-30.9 -32.2	8974.2 8911.5	0.97	1346.9 132087.2	0.028 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	44.9 45823.0	2.1 0.5	9036.8 8942.9	0.98	1346.9 132087.0	0.007 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	38.1 41293.9	26.9 23.8	8911.5 8911.5	0.97	1346.9 132088.0	0.024 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	22.4 37404.6	6.1 4.4	8786.3 8848.9	0.98	1346.9 132089.8	0.007 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-150.4	1.200	1234.7	1331.3	OK
		R	204.8			1686.5	OK
	2	L	-183.3	1.200	828.6	811.0	OK
		R	171.9			1166.3	OK
	3	L	-177.7	1.200	848.0	839.9	OK
		R	177.6			1195.2	OK
	4	L	-172.0	1.200	850.8	848.9	OK
		R	183.2			1204.2	OK
	5	L	-205.0	1.200	1109.9	1127.0	OK
		R	150.3			1482.2	OK

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-179.2	1.200	1241.6	1310.7	OK
		R	250.2			1740.1	OK
	2	L	-222.1	1.200	784.1	718.8	OK
		R	207.3			1148.2	OK
	3	L	-214.5	1.200	806.3	753.1	OK
		R	214.9			1182.5	OK
	4	L	-207.1	1.200	827.0	785.3	OK
		R	222.3			1214.7	OK
	5	L	-250.3	1.200	1135.2	1111.9	OK
		R	179.1			1541.3	OK

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-144.5	1.200	438.0	381.0	OK
		R	210.7			736.3	OK
	2	L	-185.5	1.200	238.8	101.0	OK
		R	169.7			456.3	OK
	3	L	-176.6	1.200	276.5	155.2	OK
		R	178.7			510.5	OK
	4	L	-169.8	1.200	232.4	109.0	OK
		R	185.4			464.3	OK
	5	L	-211.5	1.200	386.1	251.9	OK
		R	143.8			607.1	OK

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	A	L	-308.3	1.200	93.2	196.5	OK
		R	397.9			509.7	

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	L	-253.3	1.200	42.4	202.4	3818.2	OK
		R	101.9			152.8		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-396.6	1.200	67.5	315.7	2469.7	OK
		R	515.9			596.9		
	B	L	-320.5	1.200	8.6	310.2	3380.4	OK
		R	108.9			119.2		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-397.1	1.200	32.5	358.1	2469.7	OK
		R	515.5			554.4		
	B	L	-320.5	1.200	-8.9	331.2	3367.0	OK
		R	108.9			98.2		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-396.7	1.200	11.1	383.3	2469.7	OK
		R	515.9			529.2		
	B	L	-320.9	1.200	-42.7	372.1	3214.5	OK
		R	108.5			57.3		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-396.4	1.200	-45.5	450.9	2469.7	OK
		R	516.2			461.6		
	B	L	-320.9	1.200	-66.3	400.5	3183.7	OK
		R	108.5			28.9		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-308.5	1.200	-76.2	399.9	2469.7	OK
		R	397.7			306.2		
	B	L	-253.5	1.200	-85.9	356.5	2469.7	OK
		R	101.8			1.3		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-150.4	1.200	-1110.5	1483.0	2864.8	OK
		R	204.8			1127.8		
	2	L	-183.3	1.200	-850.6	1204.0	2600.6	OK
		R	171.9			848.8		
	3	L	-177.7	1.200	-848.0	1195.3	2578.8	OK
		R	177.6			840.0		
	4	L	-172.0	1.200	-828.3	1165.9	2607.4	OK
		R	183.2			810.7		
	5	L	-205.0	1.200	-1234.8	1686.7	2469.7	OK
		R	150.3			1331.5		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-179.2	1.200	-1132.3	1537.9	2815.9	OK
		R	250.2			1108.5		
	2	L	-222.1	1.200	-824.4	1211.4	2529.0	OK
		R	207.3			782.0		
	3	L	-214.5	1.200	-813.2	1190.3	2485.8	OK
		R	214.9			760.9		
	4	L	-207.1	1.200	-790.7	1155.9	2517.5	OK
		R	222.3			726.5		
	5	L	-250.3	1.200	-1241.6	1740.3	2469.7	OK
		R	179.1			1310.9		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-144.5	1.200	-376.6	596.4	≦	2507.5	OK
		R	210.7			241.1	≦		
	2	L	-185.5	1.200	-238.1	471.2	≦	2469.7	OK
		R	169.7			116.0	≦		
	3	L	-176.6	1.200	-299.2	535.6	≦	2469.7	OK
		R	178.7			180.3	≦		
	4	L	-169.8	1.200	-227.2	442.4	≦	2469.7	OK
		R	185.4			87.1	≦		
	5	L	-211.5	1.200	-429.8	727.2	≦	2469.7	OK
		R	143.8			372.0	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.3	1.200	-76.3	399.8	≦	2469.7	OK
		R	397.9			306.3	≦		
	B	L	-253.3	1.200	-86.0	356.5	≦	2469.7	OK
		R	101.9			1.3	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.6	1.200	-45.0	450.6	≦	2469.7	OK
		R	515.9			462.0	≦		
	B	L	-320.5	1.200	-65.1	398.6	≦	3186.4	OK
		R	108.9			30.8	≦		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-397.1	1.200	11.2	383.7	≦	2469.7	OK
		R	515.5			528.9	≦		
	B	L	-320.5	1.200	-41.8	370.8	≦	3209.0	OK
		R	108.9			58.7	≦		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.7	1.200	32.4	357.8	≦	2469.7	OK
		R	515.9			554.8	≦		
	B	L	-320.9	1.200	-7.4	329.7	≦	3375.9	OK
		R	108.5			99.7	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.4	1.200	67.7	315.1	≦	2469.7	OK
		R	516.2			597.5	≦		
	B	L	-320.9	1.200	8.7	310.5	≦	3403.3	OK
		R	108.5			119.0	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.5	1.200	93.1	196.8	≦	2469.7	OK
		R	397.7			509.4	≦		
	B	L	-253.5	1.200	42.4	202.7	≦	3815.1	OK
		R	101.8			152.6	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.3	1.200	718.9	554.4	≦	2469.7	OK
		R	397.9			1260.5	≦		
	B	L	-253.3	1.200	654.4	532.0	≦	2469.7	OK
		R	101.9			887.2	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.6	1.200	706.9	451.6	≦	2469.7	OK

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	R	515.9	1.200	706.9	1364.2	≦	2469.7	OK
		L	-320.5	1.200	643.9	452.2	≦	2469.7	OK
	B	R	108.9			881.6	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-397.1	1.200	706.6	450.8	≦	2469.7	OK
		R	515.5			1363.4	≦		
	B	L	-320.5	1.200	627.8	432.9	≦	2469.7	OK
		R	108.9			862.3	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.7	1.200	706.5	451.1	≦	2469.7	OK
		R	515.9			1363.6	≦		
	B	L	-320.9	1.200	641.3	448.7	≦	2469.7	OK
		R	108.5			878.1	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.4	1.200	707.4	452.5	≦	2469.7	OK
		R	516.2			1365.1	≦		
	B	L	-320.9	1.200	662.5	474.1	≦	2469.7	OK
		R	108.5			903.5	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.5	1.200	716.5	551.3	≦	2469.7	OK
		R	397.7			1257.5	≦		
	B	L	-253.5	1.200	651.4	528.2	≦	2469.7	OK
		R	101.8			883.4	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-150.4	1.200	-11.0	163.7	≦	2469.7	OK
		R	204.8			191.6	≦		
	2	L	-183.3	1.200	-11.1	196.7	≦	2469.7	OK
		R	171.9			158.6	≦		
	3	L	-177.7	1.200	-10.5	190.3	≦	2469.7	OK
		R	177.6			165.0	≦		
	4	L	-172.0	1.200	-8.7	182.5	≦	2469.7	OK
		R	183.2			172.7	≦		
	5	L	-205.0	1.200	-23.2	232.8	≦	2708.3	OK
		R	150.3			122.4	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-179.2	1.200	16.4	159.5	≦	2469.7	OK
		R	250.2			269.9	≦		
	2	L	-222.1	1.200	4.8	216.3	≦	2469.7	OK
		R	207.3			213.1	≦		
	3	L	-214.5	1.200	6.9	206.3	≦	2469.7	OK
		R	214.9			223.1	≦		
	4	L	-207.1	1.200	8.3	197.2	≦	2469.7	OK
		R	222.3			232.2	≦		
	5	L	-250.3	1.200	6.1	243.0	≦	2469.7	OK
		R	179.1			186.4	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-144.5	1.200	7.7	135.3	≦	2469.7	OK
		R	210.7			220.0	≦		
	2	L	-185.5	1.200	2.4	182.7	≦	2469.7	OK

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	2	R	169.7	1.200	2.4	172.6	≦	2469.7	OK
		L	-176.6			173.0	≦		
	3	R	178.7	1.200	3.0	182.3	≦	2469.7	OK
		L	-169.8			165.9	≦		
	4	R	185.4	1.200	3.3	189.4	≦	2469.7	OK
		L	-211.5			207.9	≦		
	5	L	-143.8	1.200	3.0	147.3	≦	2469.7	OK
		R					≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.3	1.200	-719.0	1171.1	≦	2469.7	OK
		R	397.9			465.0	≦		
	B	L	-253.3	1.200	-671.0	1058.6	≦	2849.4	OK
		R	101.9			703.3	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.6	1.200	-714.4	1254.0	≦	2469.7	OK
		R	515.9			341.4	≦		
	B	L	-320.5	1.200	-649.8	1100.2	≦	2839.3	OK
		R	108.9			670.8	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-397.1	1.200	-708.1	1246.8	≦	2469.7	OK
		R	515.5			334.3	≦		
	B	L	-320.5	1.200	-650.2	1100.8	≦	2834.0	OK
		R	108.9			671.3	≦		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.7	1.200	-709.1	1247.6	≦	2469.7	OK
		R	515.9			335.0	≦		
	B	L	-320.9	1.200	-647.7	1098.1	≦	2839.4	OK
		R	108.5			668.7	≦		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-396.4	1.200	-716.7	1256.3	≦	2469.7	OK
		R	516.2			343.8	≦		
	B	L	-320.9	1.200	-646.4	1096.6	≦	2844.5	OK
		R	108.5			667.2	≦		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-308.5	1.200	-712.9	1164.0	≦	2469.7	OK
		R	397.7			457.8	≦		
	B	L	-253.5	1.200	-671.3	1059.0	≦	2846.1	OK
		R	101.8			703.7	≦		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-150.4	1.200	17.8	129.0	≦	2579.8	OK
		R	204.8			226.2	≦		
	2	L	-183.3	1.200	6.1	176.0	≦	2469.7	OK
		R	171.9			179.2	≦		
	3	L	-177.7	1.200	8.7	167.3	≦	2469.7	OK
		R	177.6			188.0	≦		
	4	L	-172.0	1.200	10.3	159.6	≦	2469.7	OK
		R	183.2			195.6	≦		
	5	L	-205.0	1.200	10.2	192.7	≦	2469.7	OK
		R	150.3			162.5	≦		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-179.2	1.200	-3.6	183.5	2469.7	OK
		R	250.2			245.9		
	2	L	-222.1	1.200	-7.1	230.7	2469.7	OK
		R	207.3			198.7		
	3	L	-214.5	1.200	-5.9	221.6	2469.7	OK
		R	214.9			207.8		
	4	L	-207.1	1.200	-4.0	212.0	2469.7	OK
		R	222.3			217.4		
	5	L	-250.3	1.200	-15.6	269.1	2469.7	OK
		R	179.1			160.3		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-144.5	1.200	-1.9	146.8	2469.7	OK
		R	210.7			208.4		
	2	L	-185.5	1.200	-3.4	189.6	2469.7	OK
		R	169.7			165.6		
	3	L	-176.6	1.200	-4.0	181.3	2469.7	OK
		R	178.7			173.9		
	4	L	-169.8	1.200	-2.7	173.0	2469.7	OK
		R	185.4			182.2		
	5	L	-211.5	1.200	-7.5	220.5	2473.5	OK
		R	143.8			134.8		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)

記号	単位	説明
分類		①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 ($=L/iy$)
n		(はり長さ/最大横補剛間隔) で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n $\alpha 1$ $\alpha 2$	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

ルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λ y	α	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	n 1	My1	l 1	lb1	
								Mp2	α 2	My2	l 2	lb2	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18. 0x34. 0	SN490	7200	65. 9	109. 2	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 912x302x18. 0x34. 0 R RH - 912x302x18. 0x34. 0	SN490	7200	2252	4009. 5	1. 1	3499. 5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18. 0x34. 0	SN490	7200	65. 9	109. 2	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 912x302x18. 0x34. 0 R RH - 912x302x18. 0x34. 0	SN490	7200	2252	4009. 5	1. 1	3499. 5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	68. 3	105. 3	1	190. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN400	7200	2571	1489. 5	1. 2	1326. 0	929	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	68. 3	105. 3	1	150. 0	3600	3600	OK
		②		L RH - 700x300x13. 0x24. 0 R RH - 700x300x13. 0x24. 0	SN490	7200	2057	2060. 0	1. 1	1833. 8	687	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5 1489.5	1.2 1.2	1326.0 1326.0	929 929	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 11F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600		
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 10F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 11F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400 SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600		
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600		

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN400				1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400				736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490				1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 9F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 3F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 4F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 5F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 6F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 7F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 8F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 9F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 10F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 9F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 10F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 2F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 9F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 10F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
		②	R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	79.1	161.8	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	12800	2800	4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1275	2560	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 9F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 10F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 2F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 3F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 4F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 5F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 6F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
6 7F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 8F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5. 4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

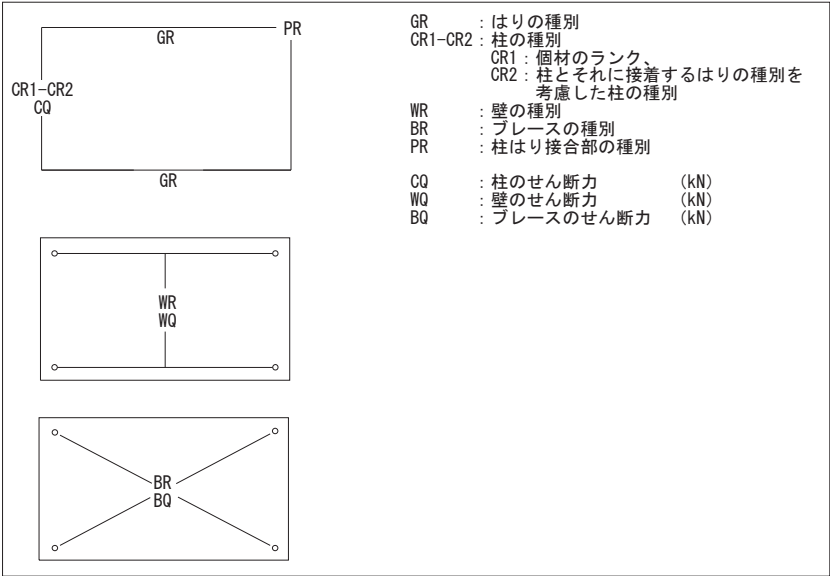


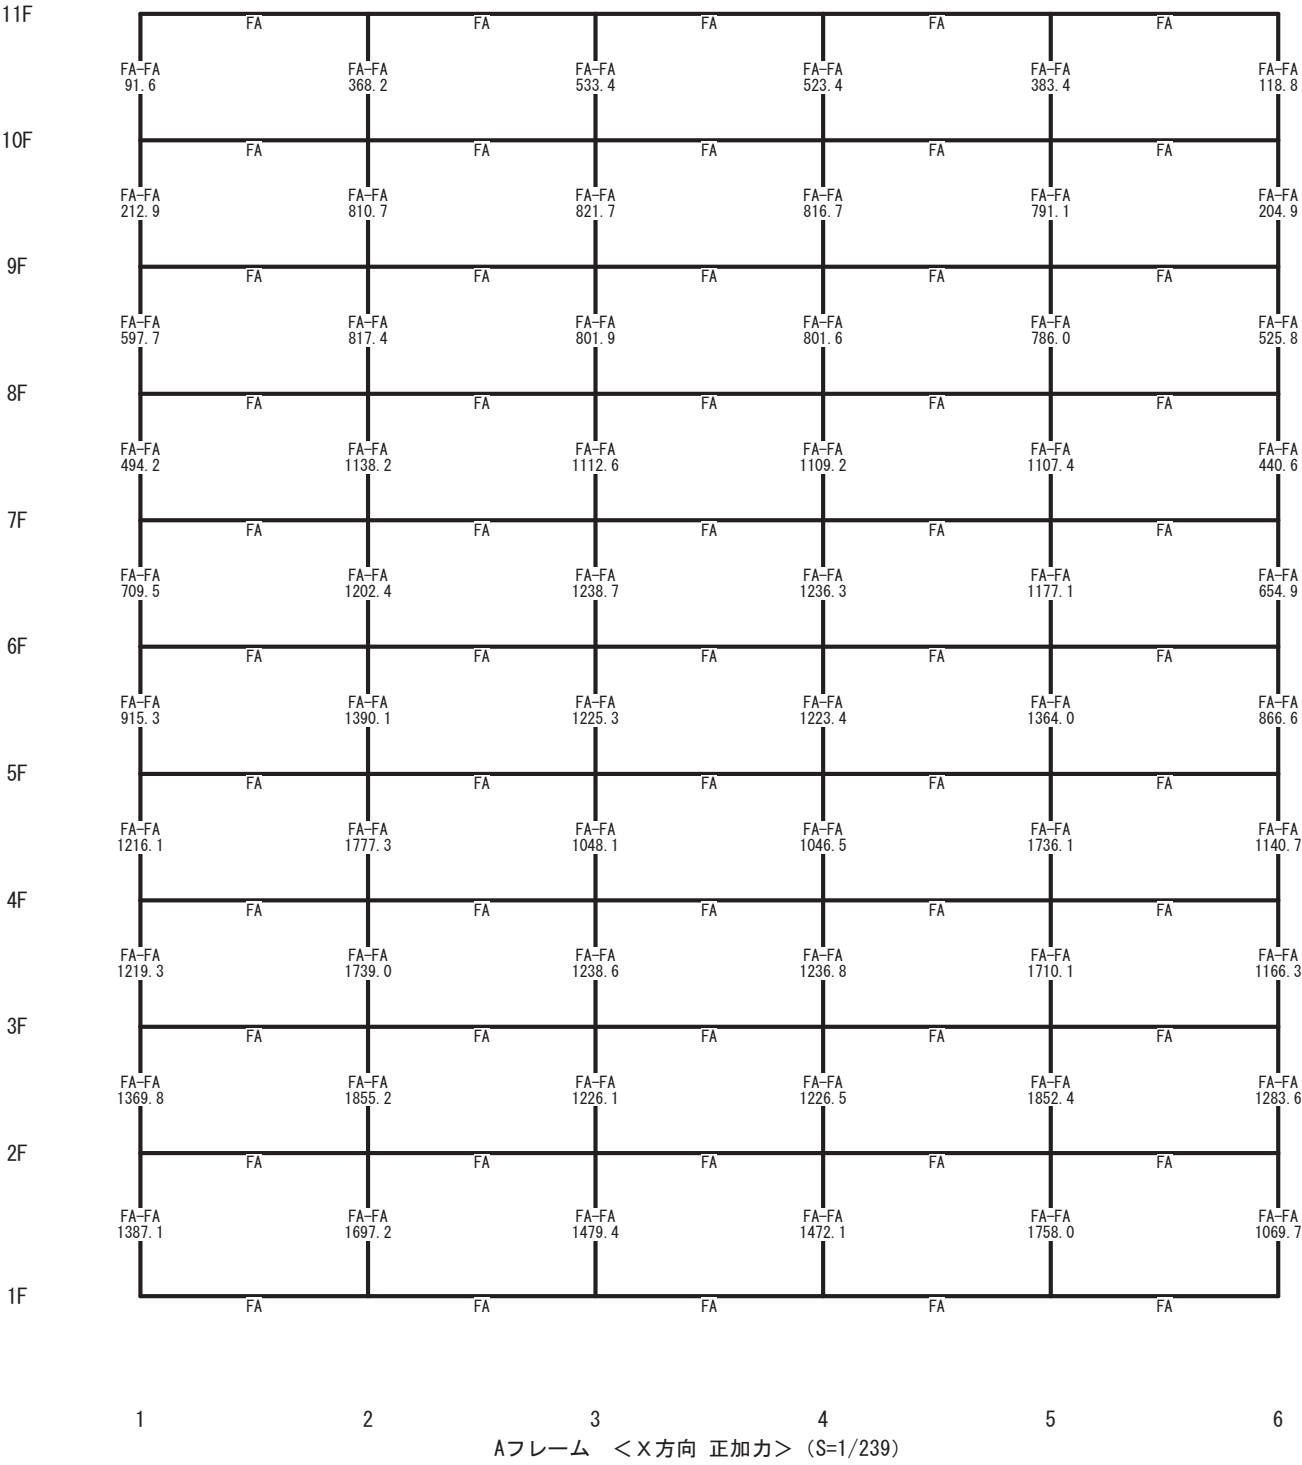


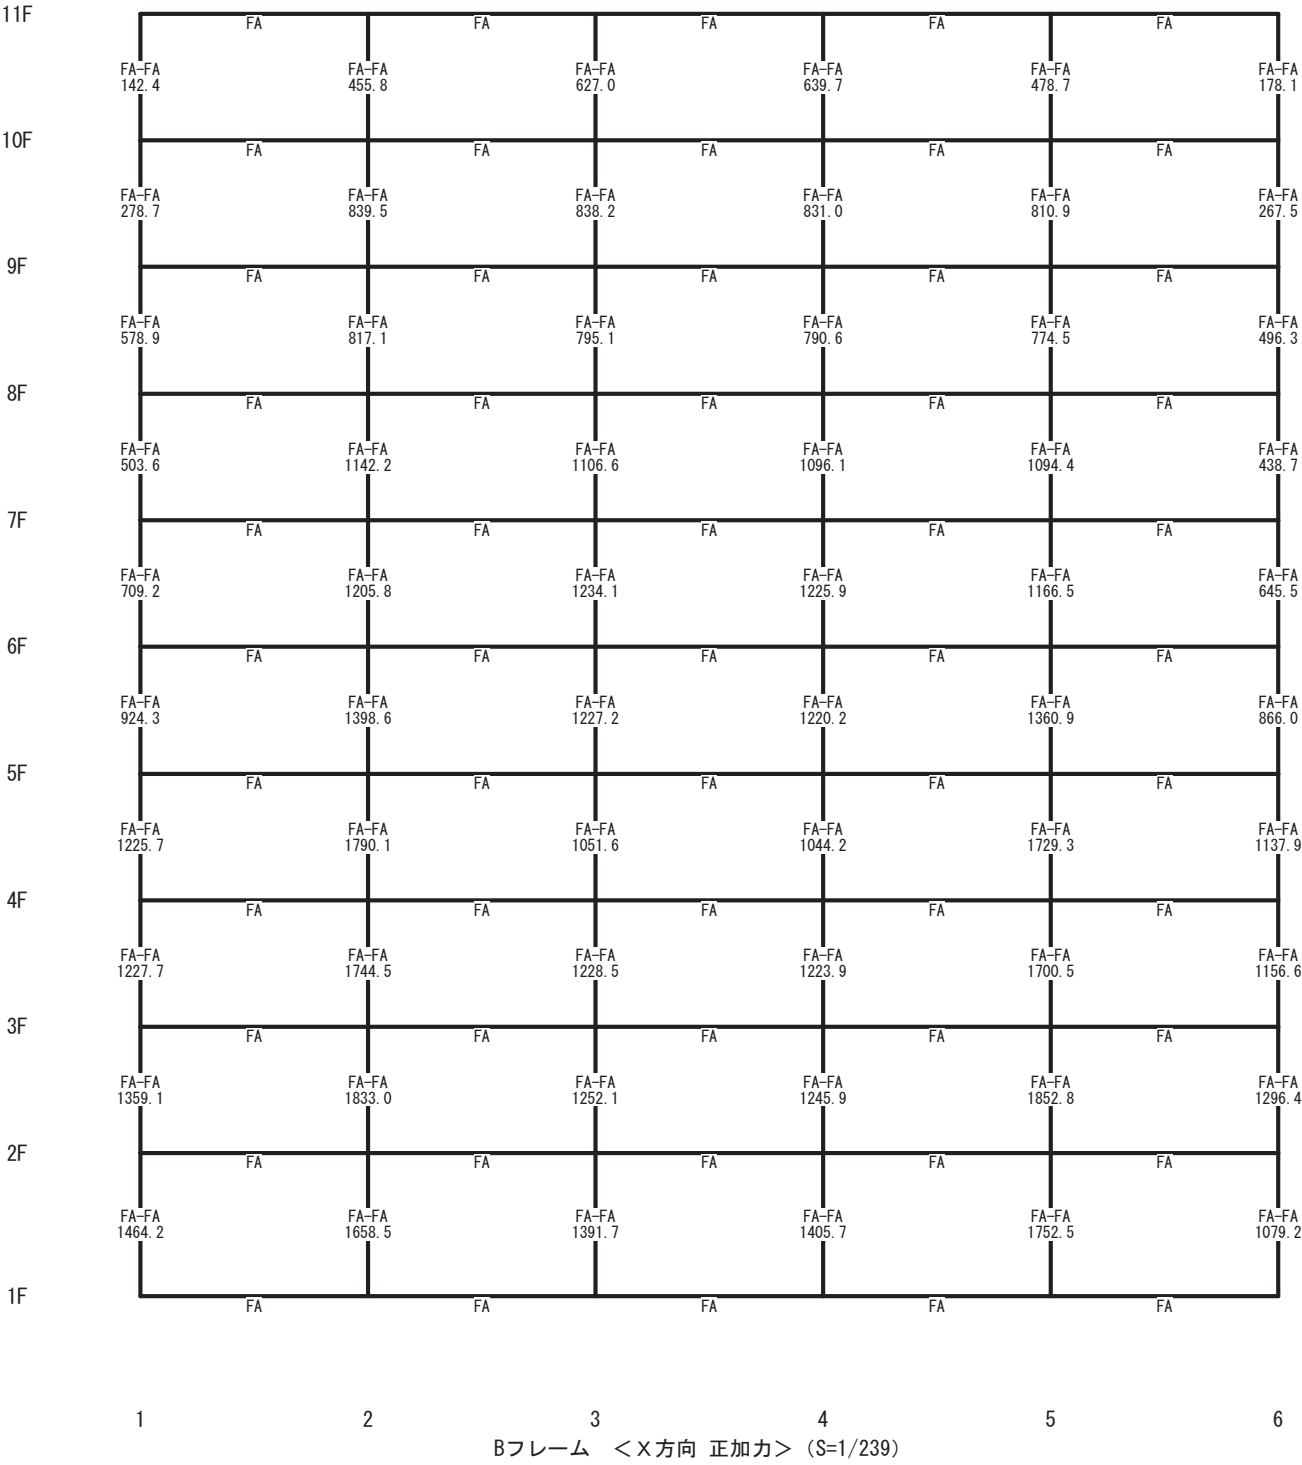


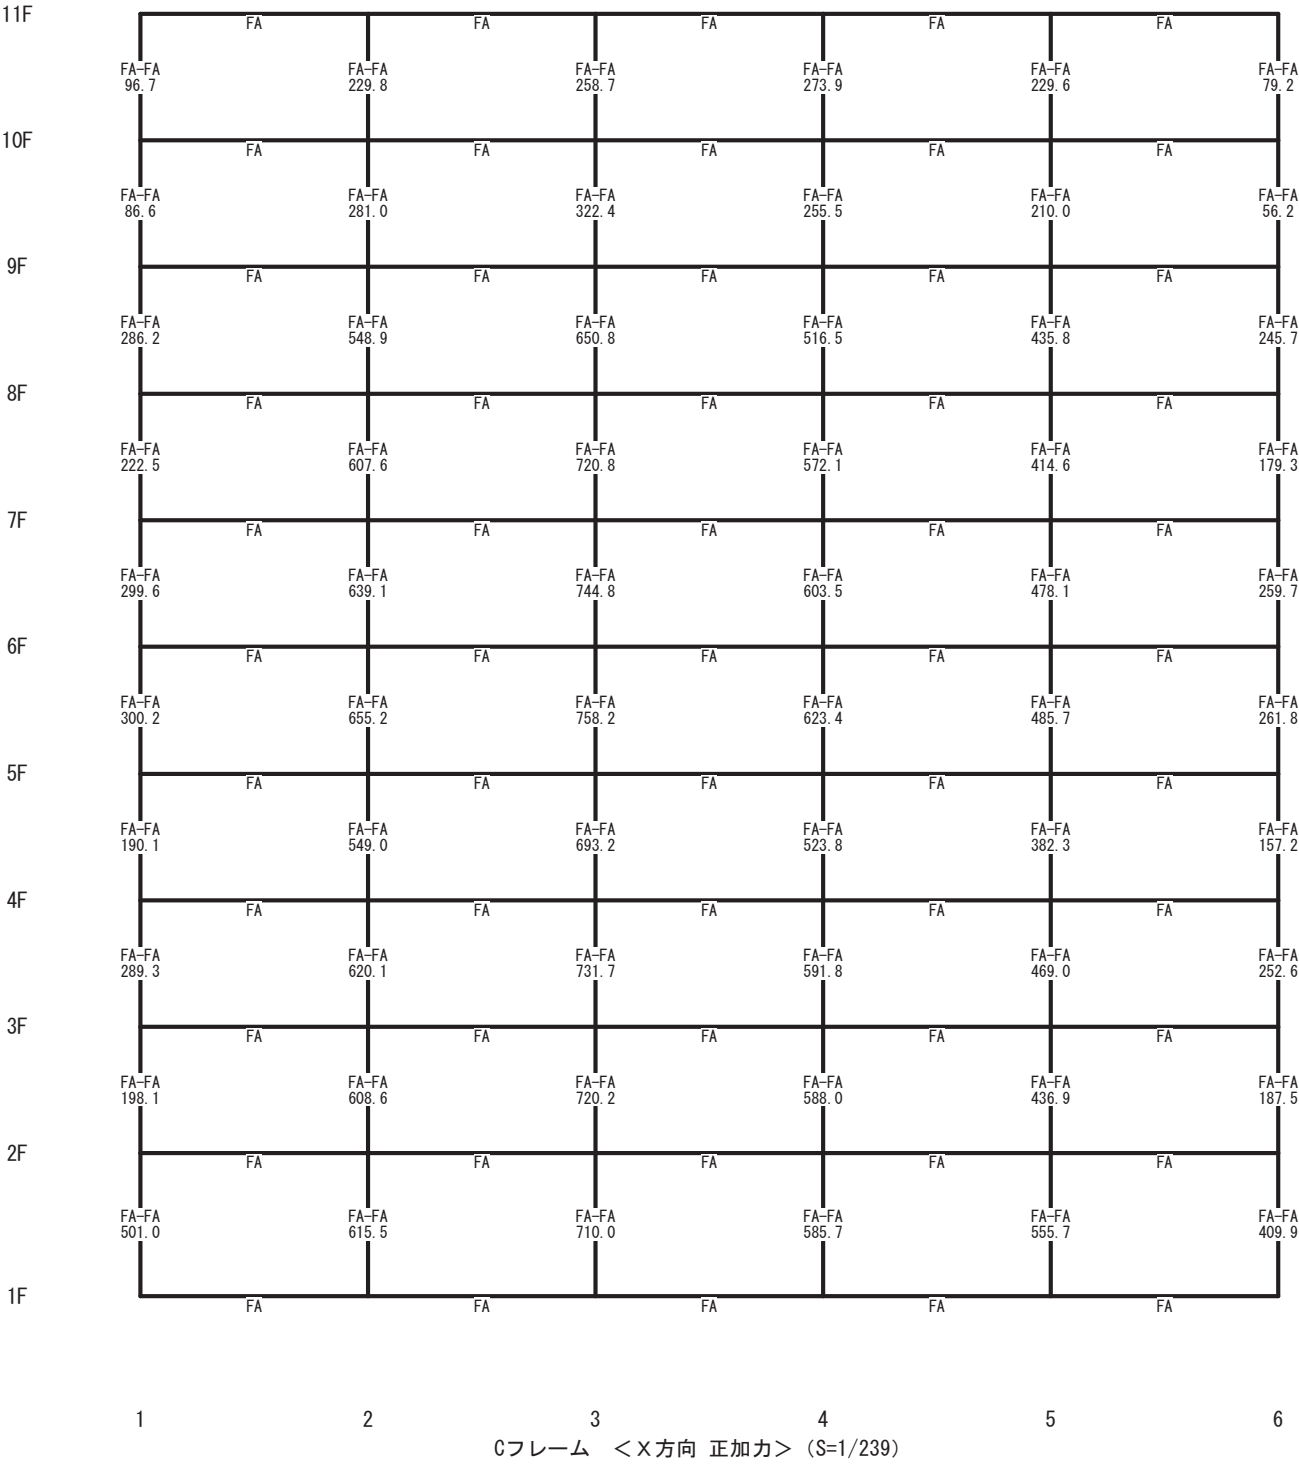


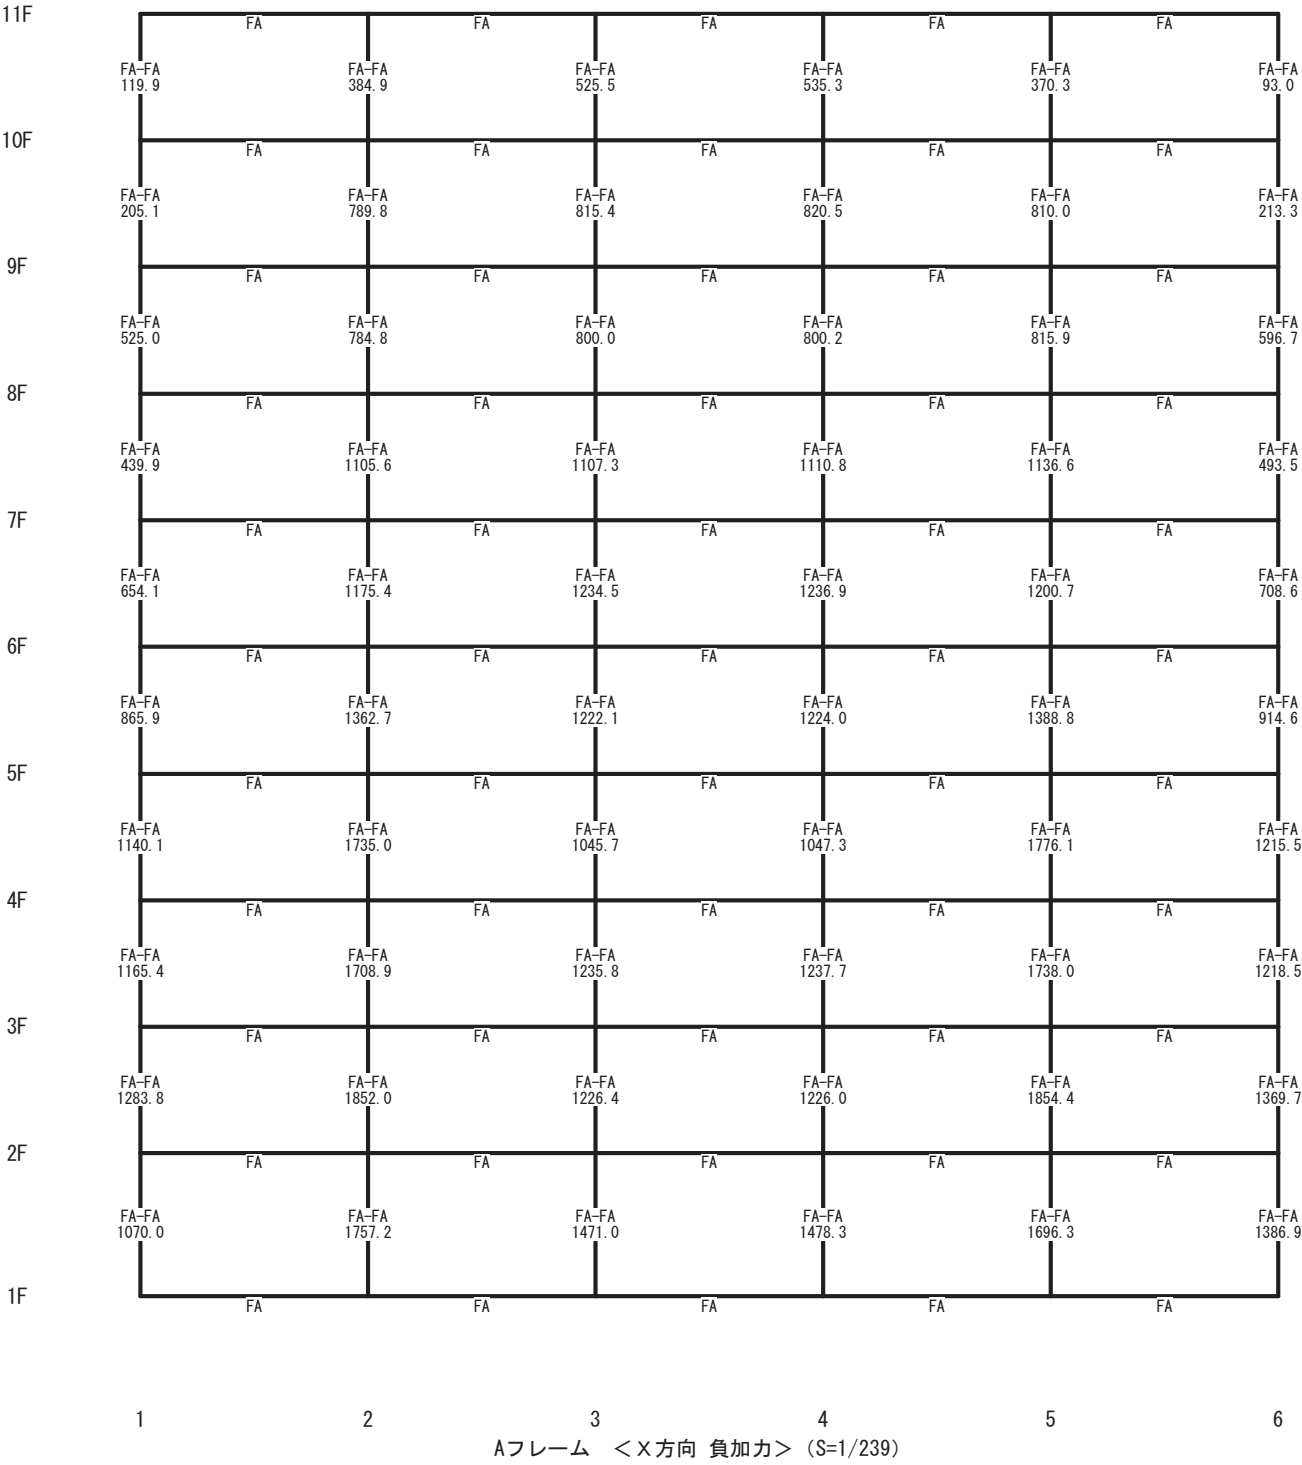


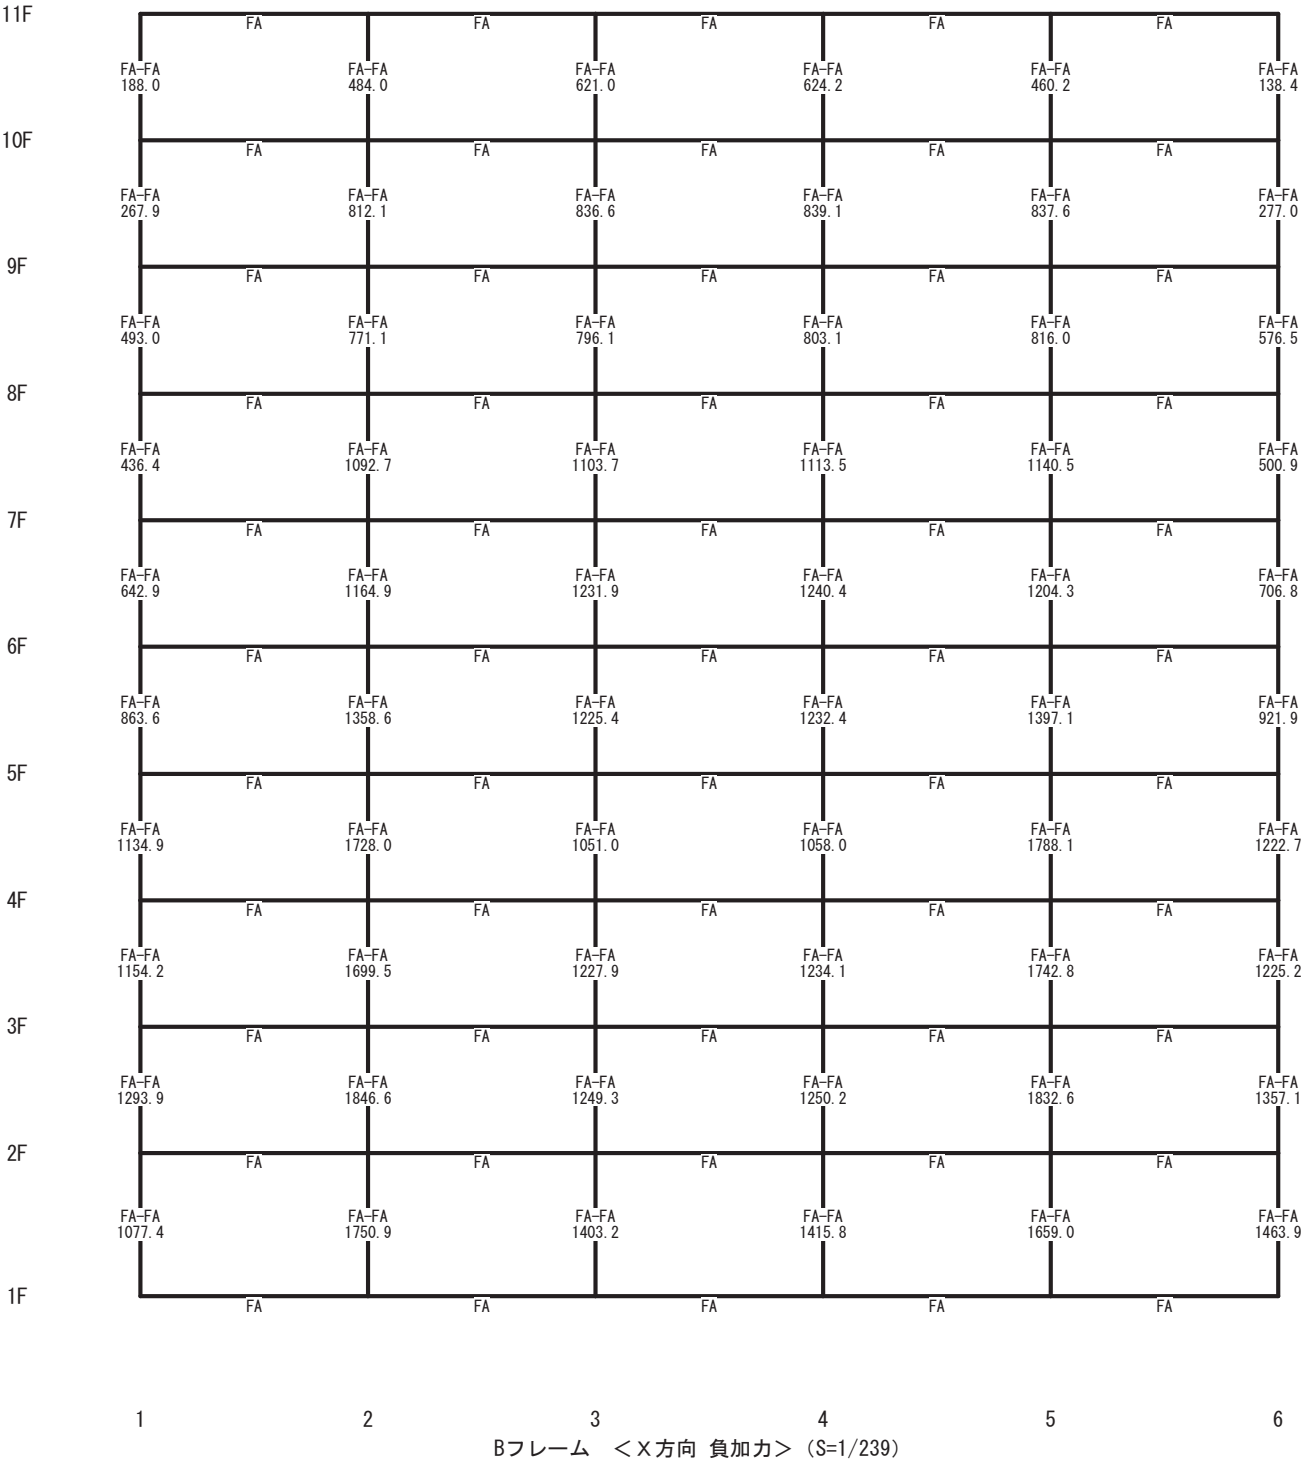


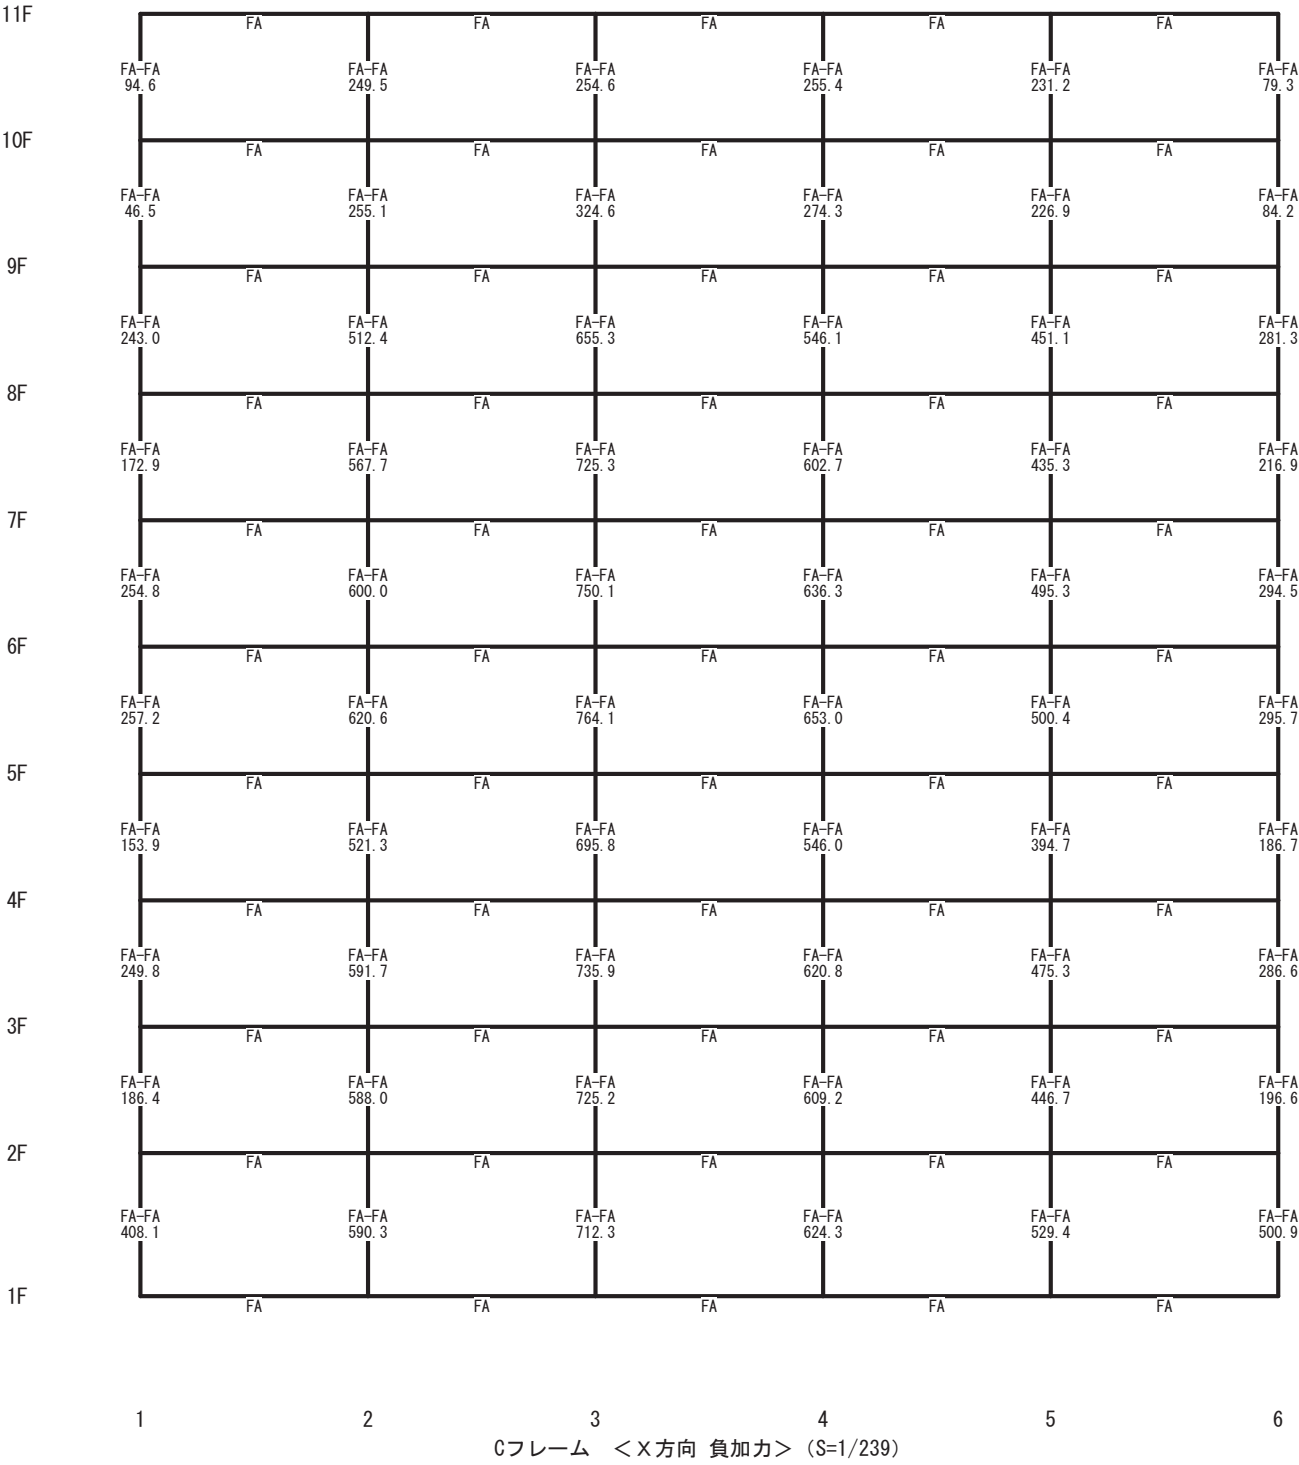

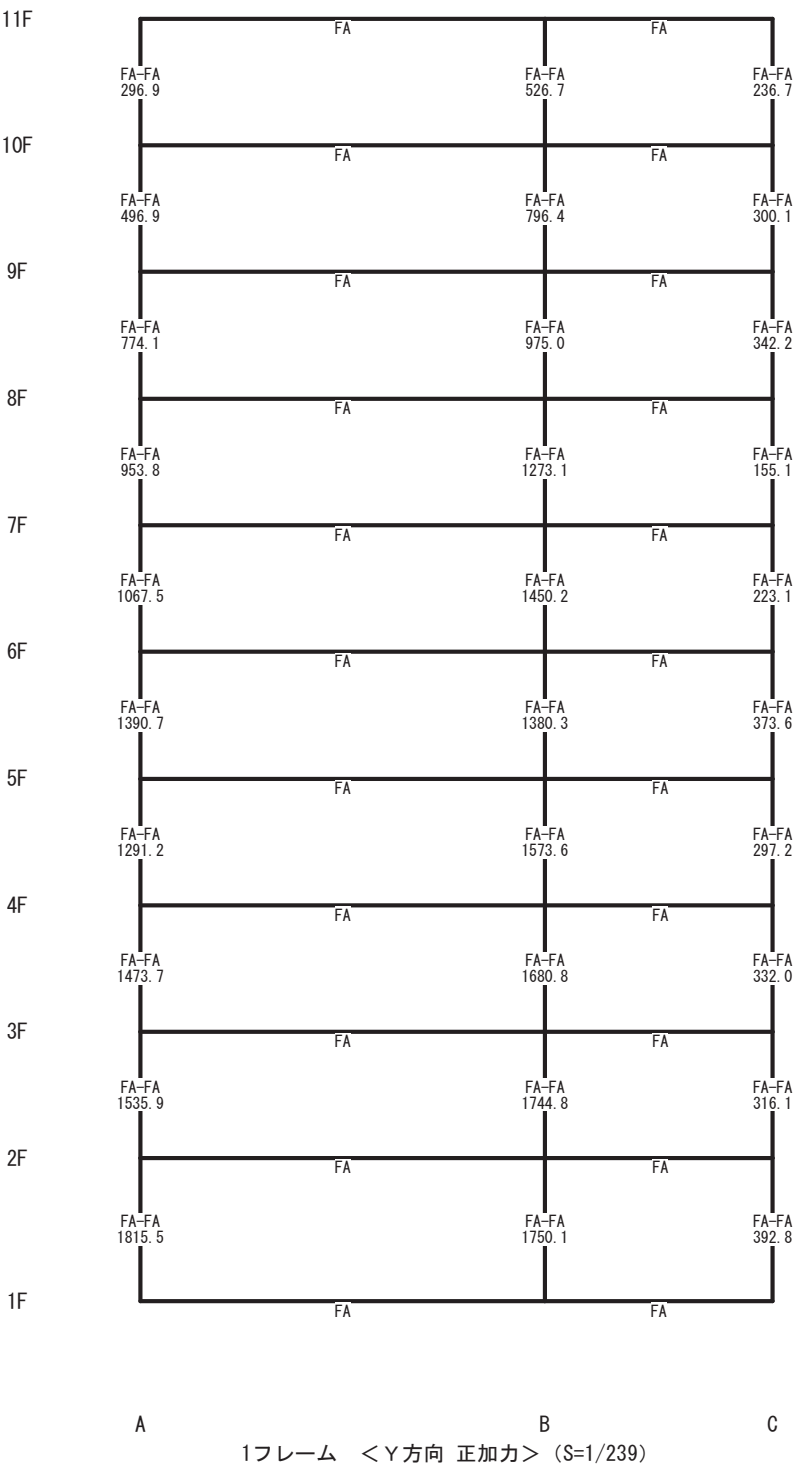


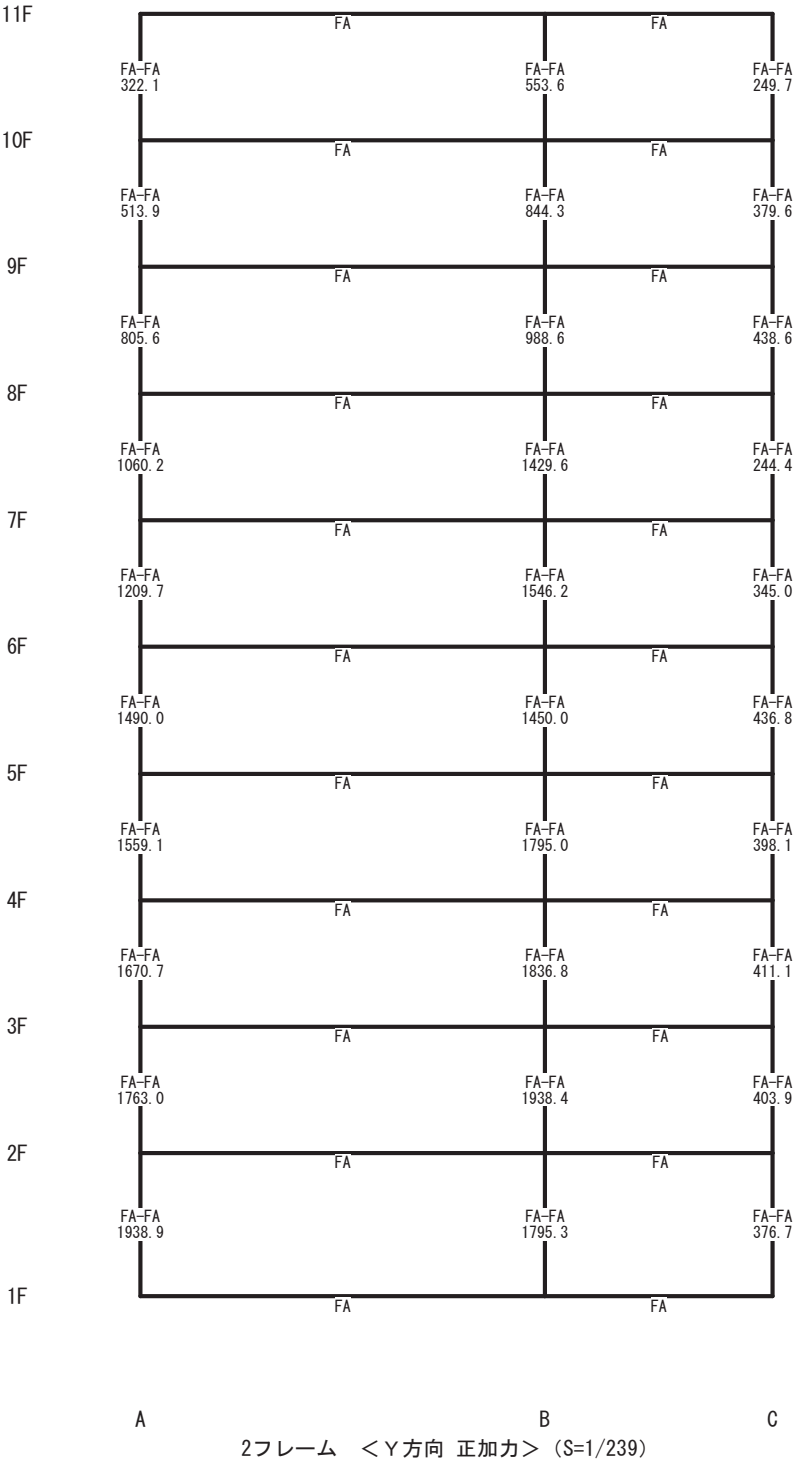


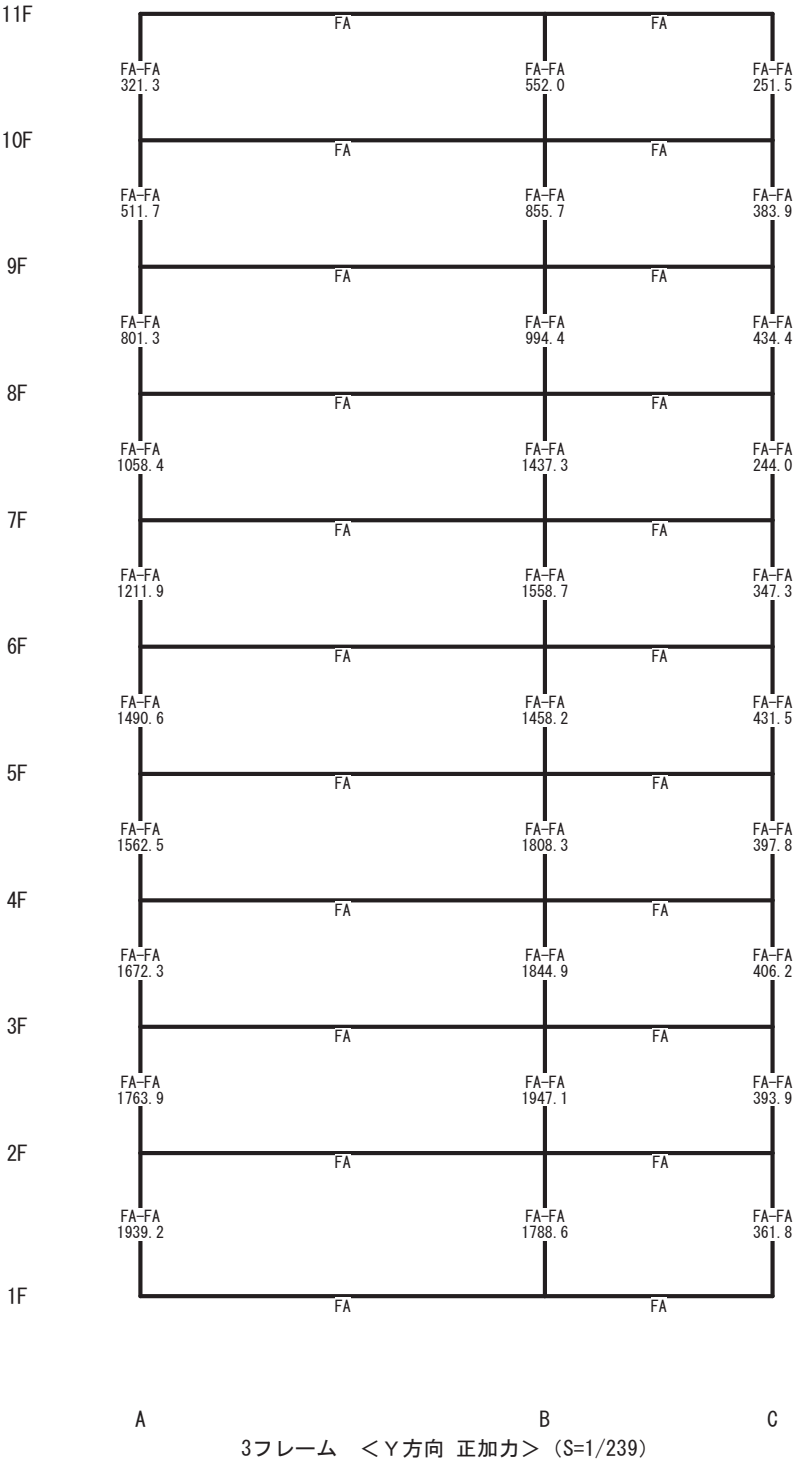


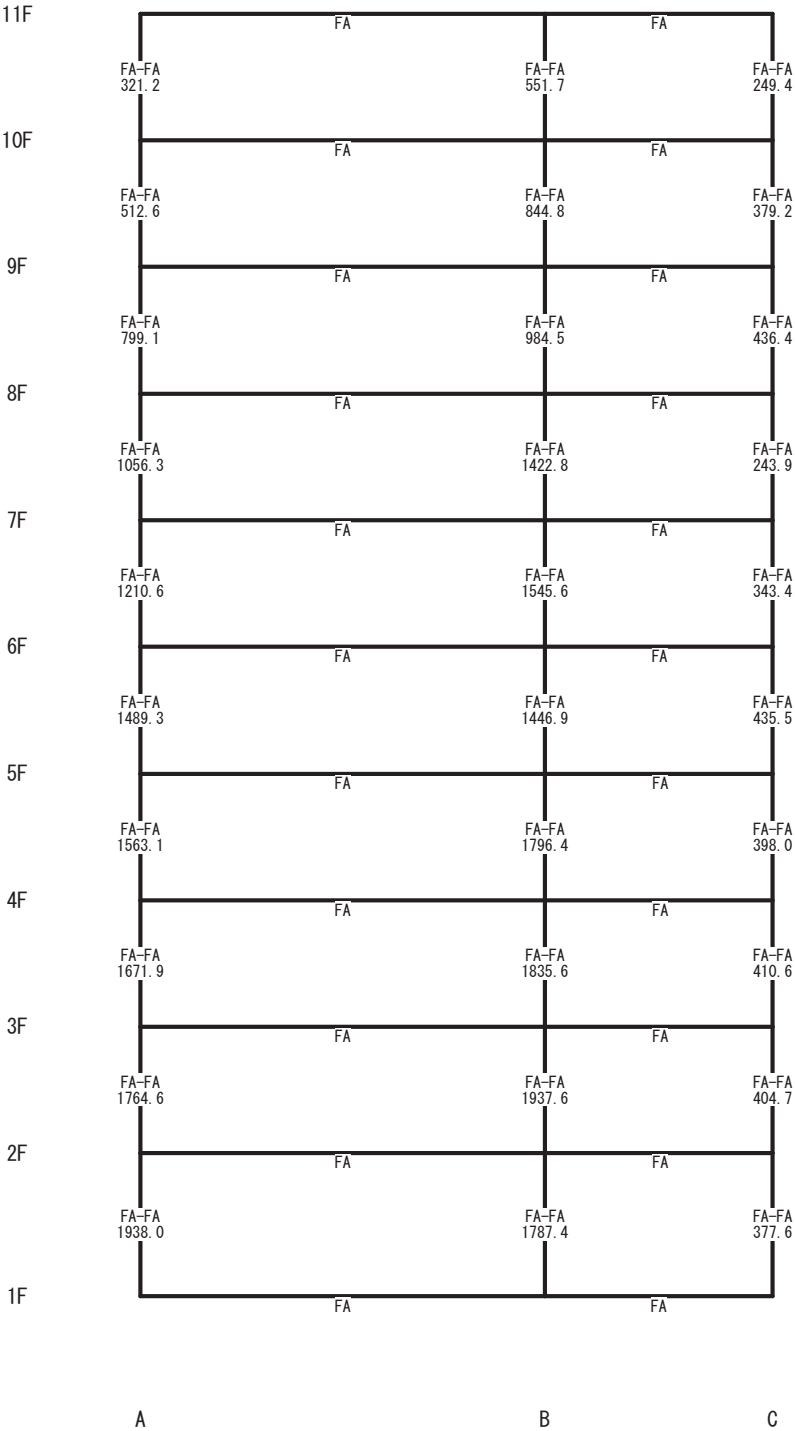


4フレーム <Y方向 正加力> (S=1/239)

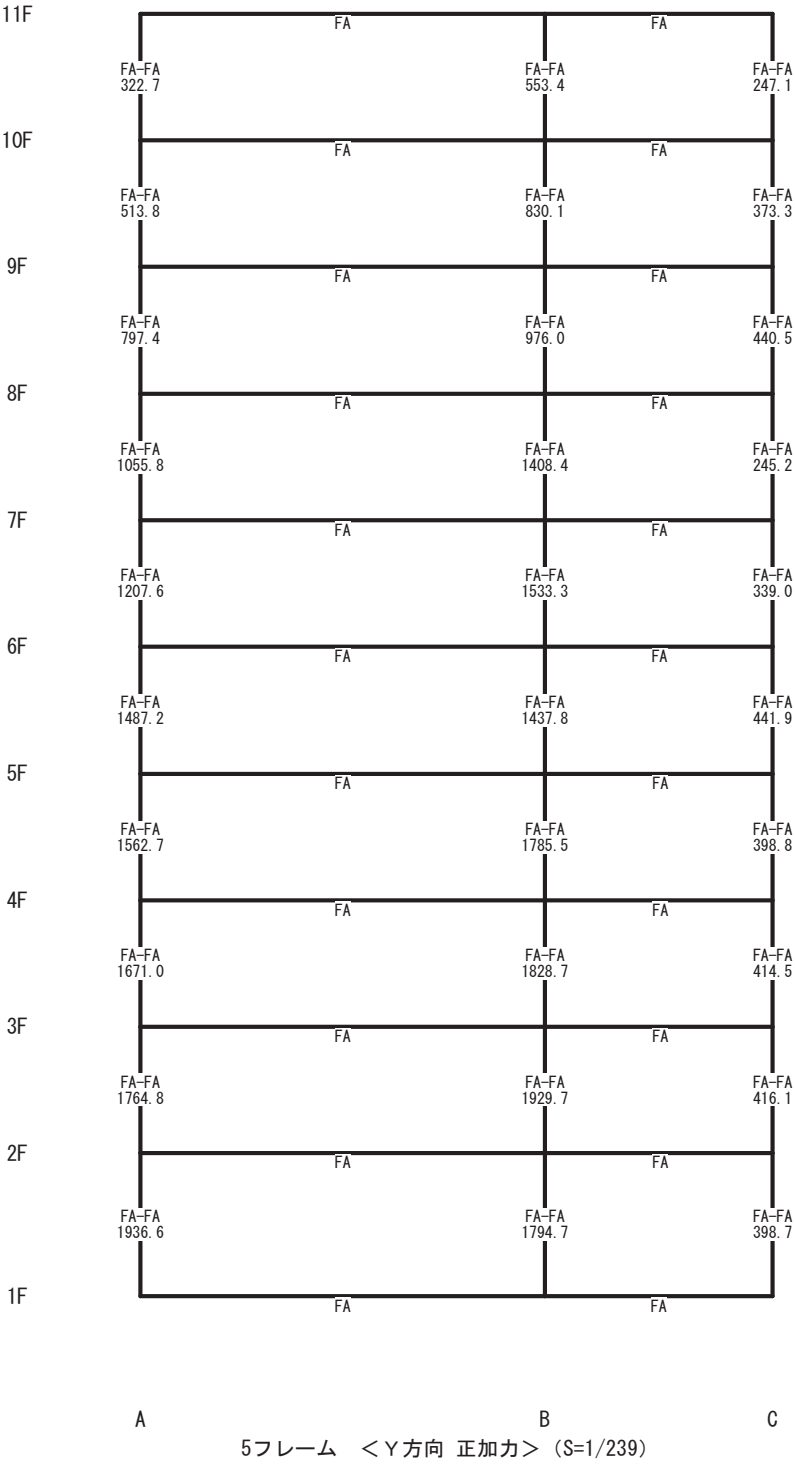


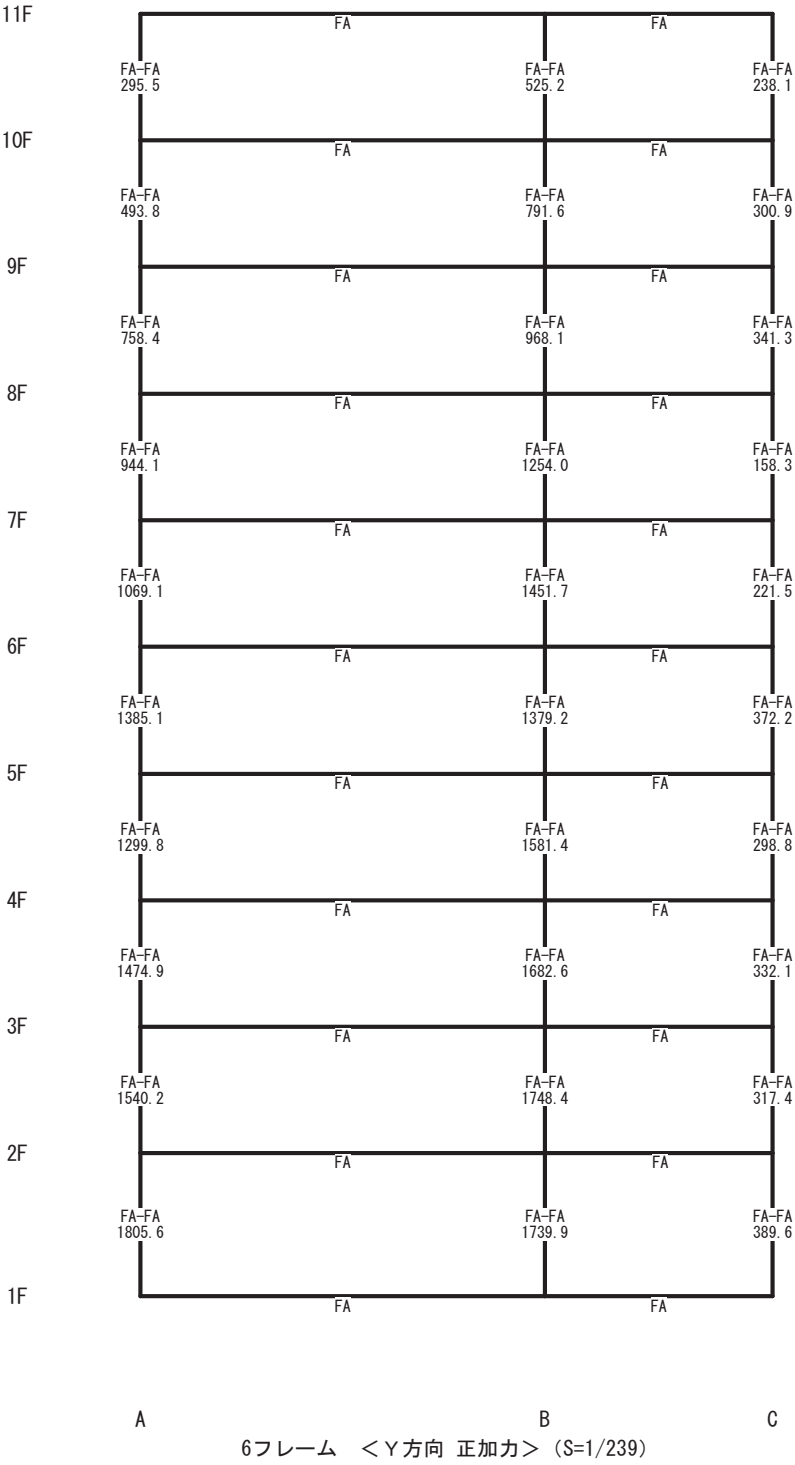


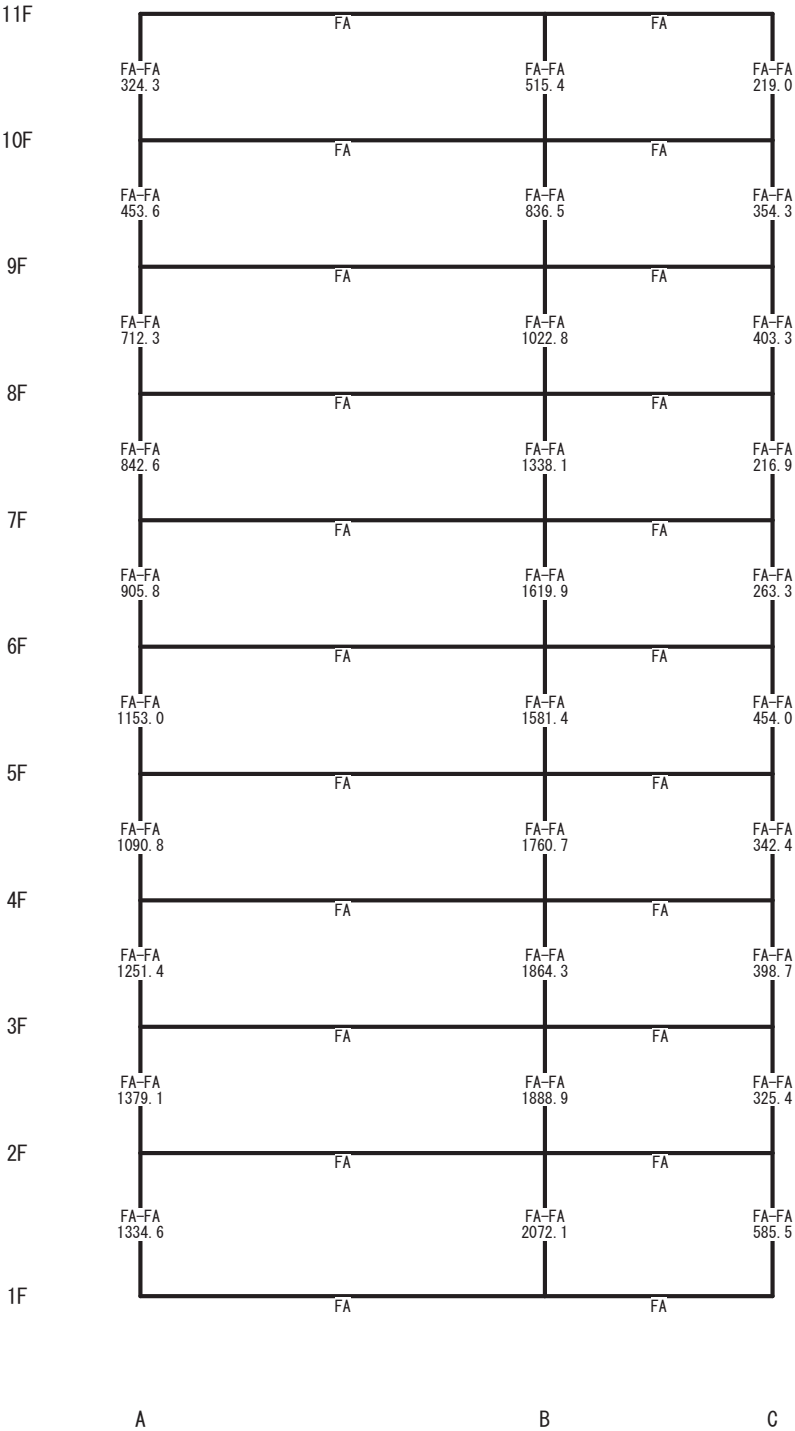


1フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

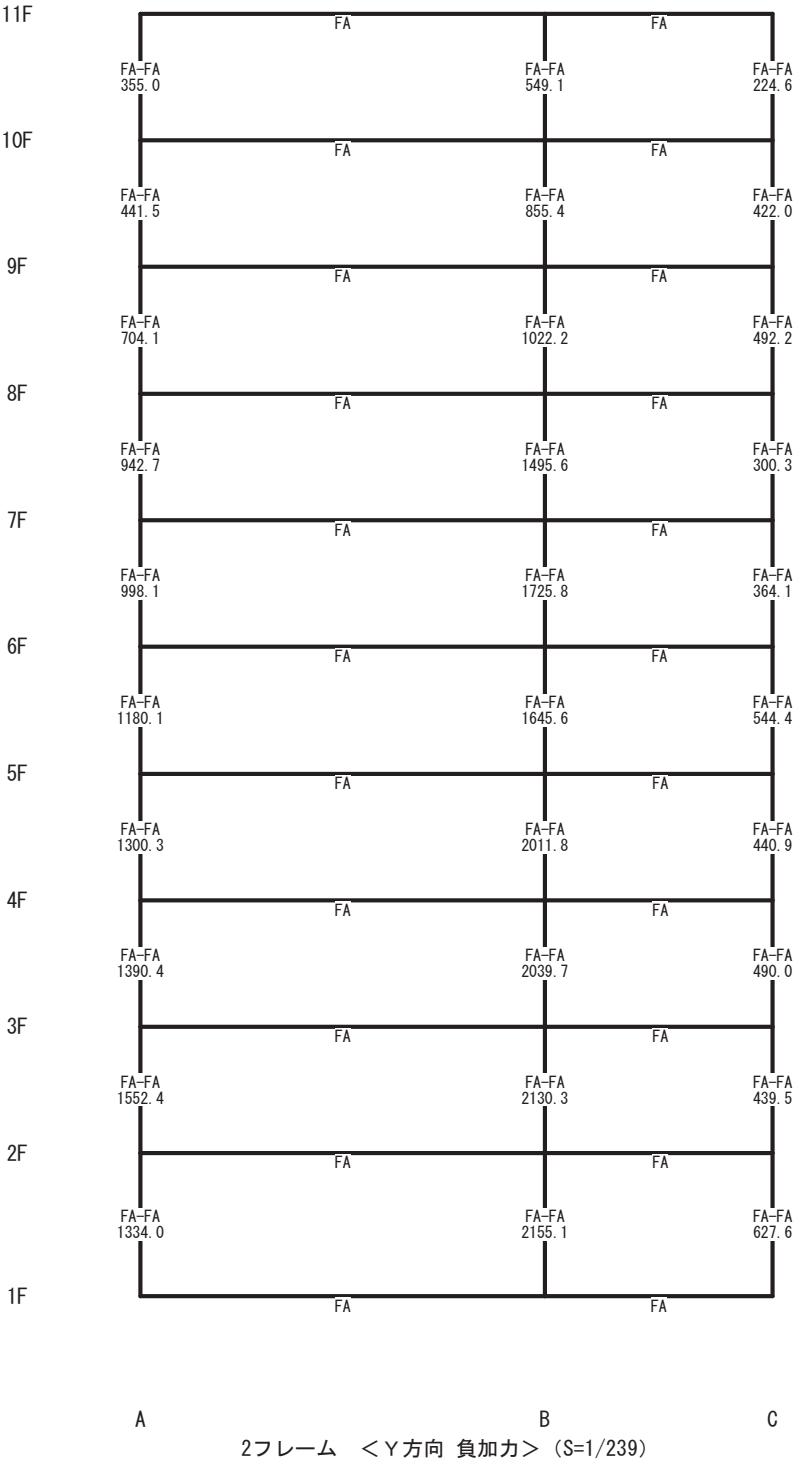

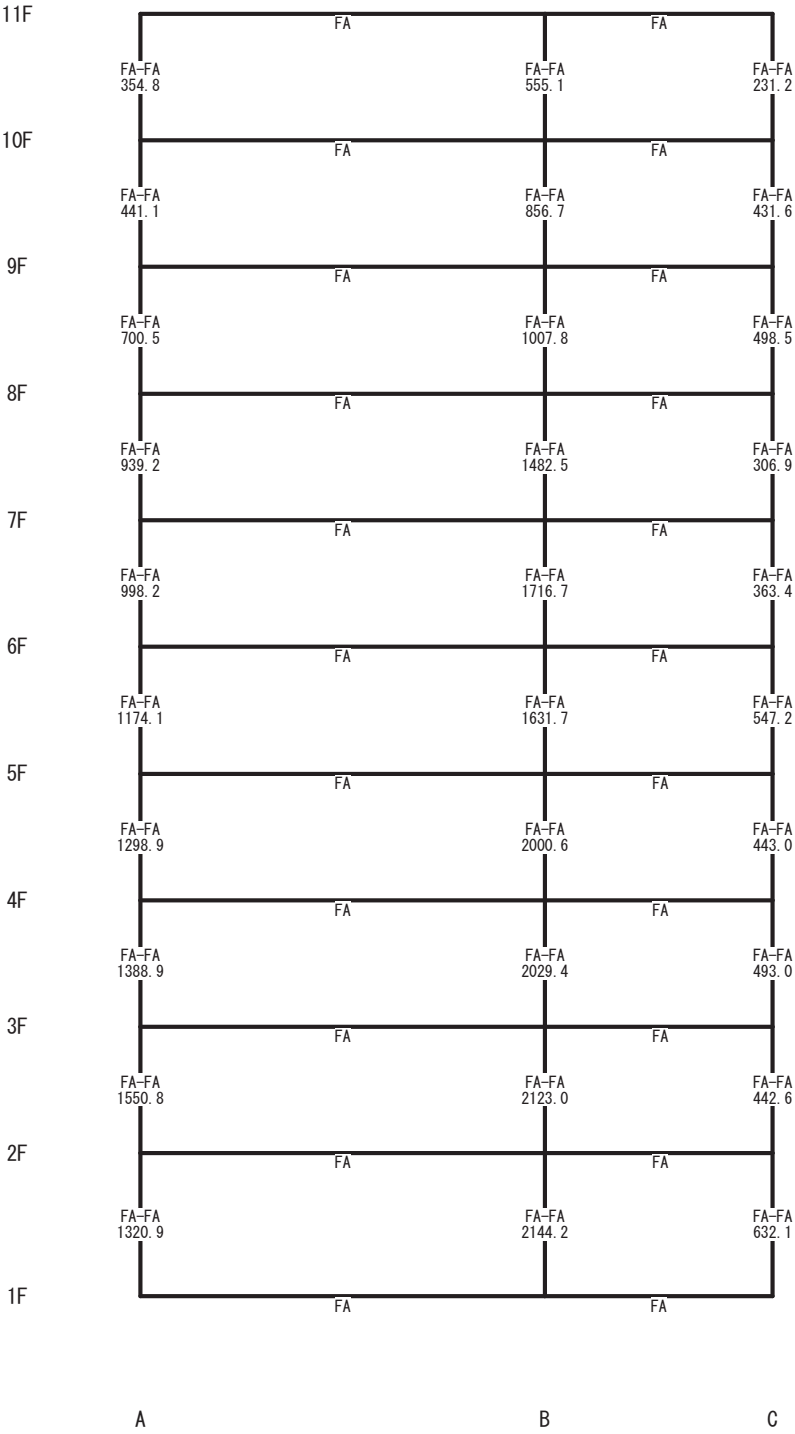


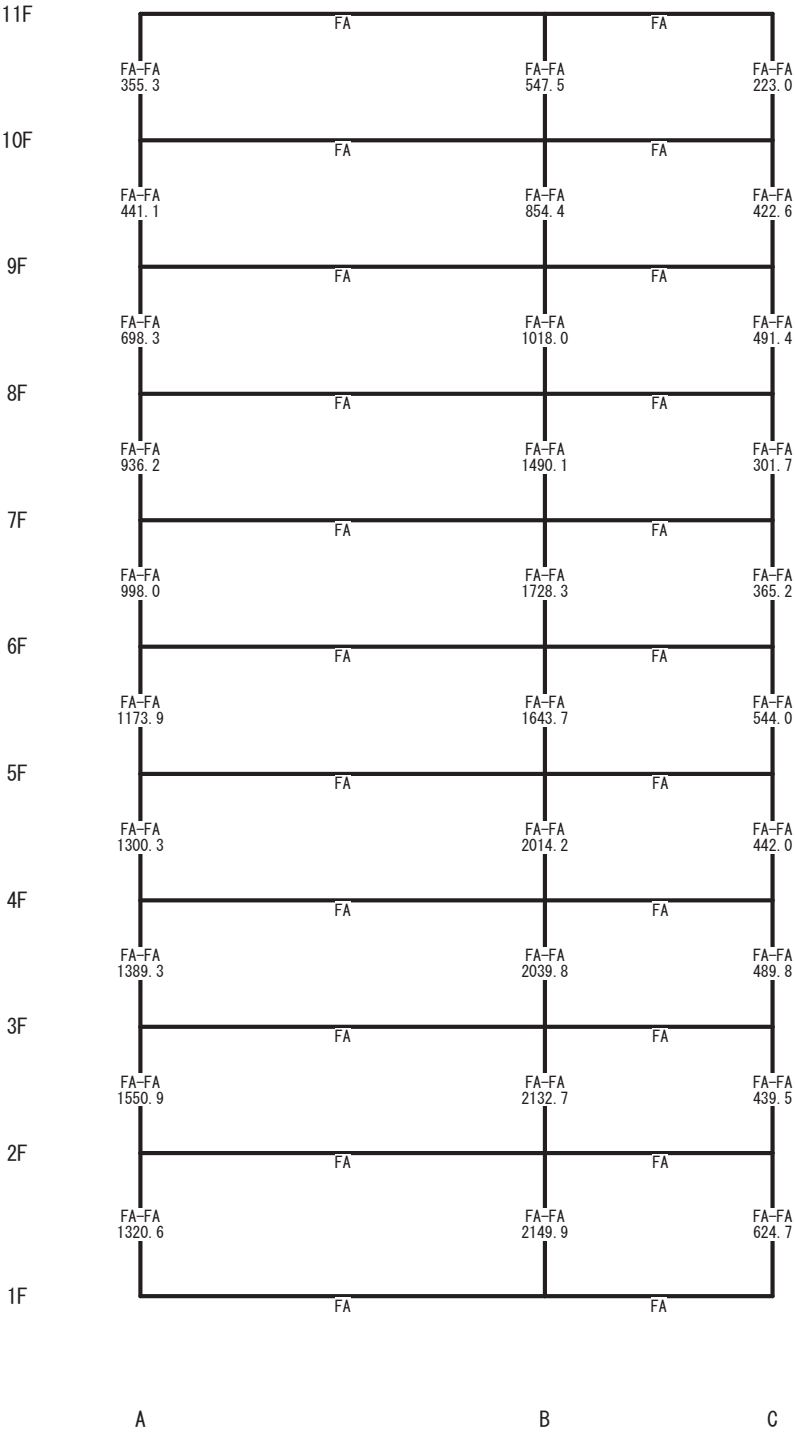

4フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

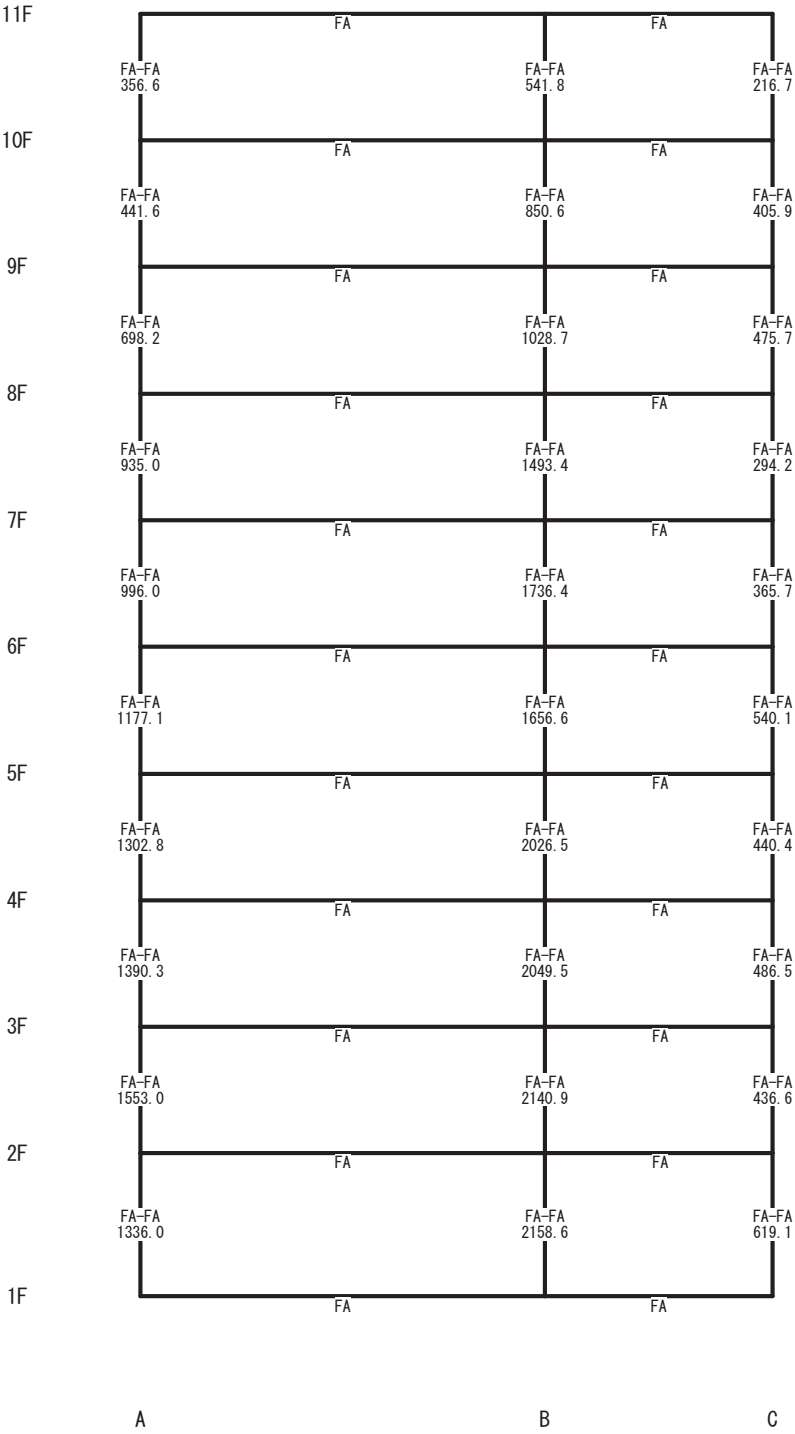

5フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

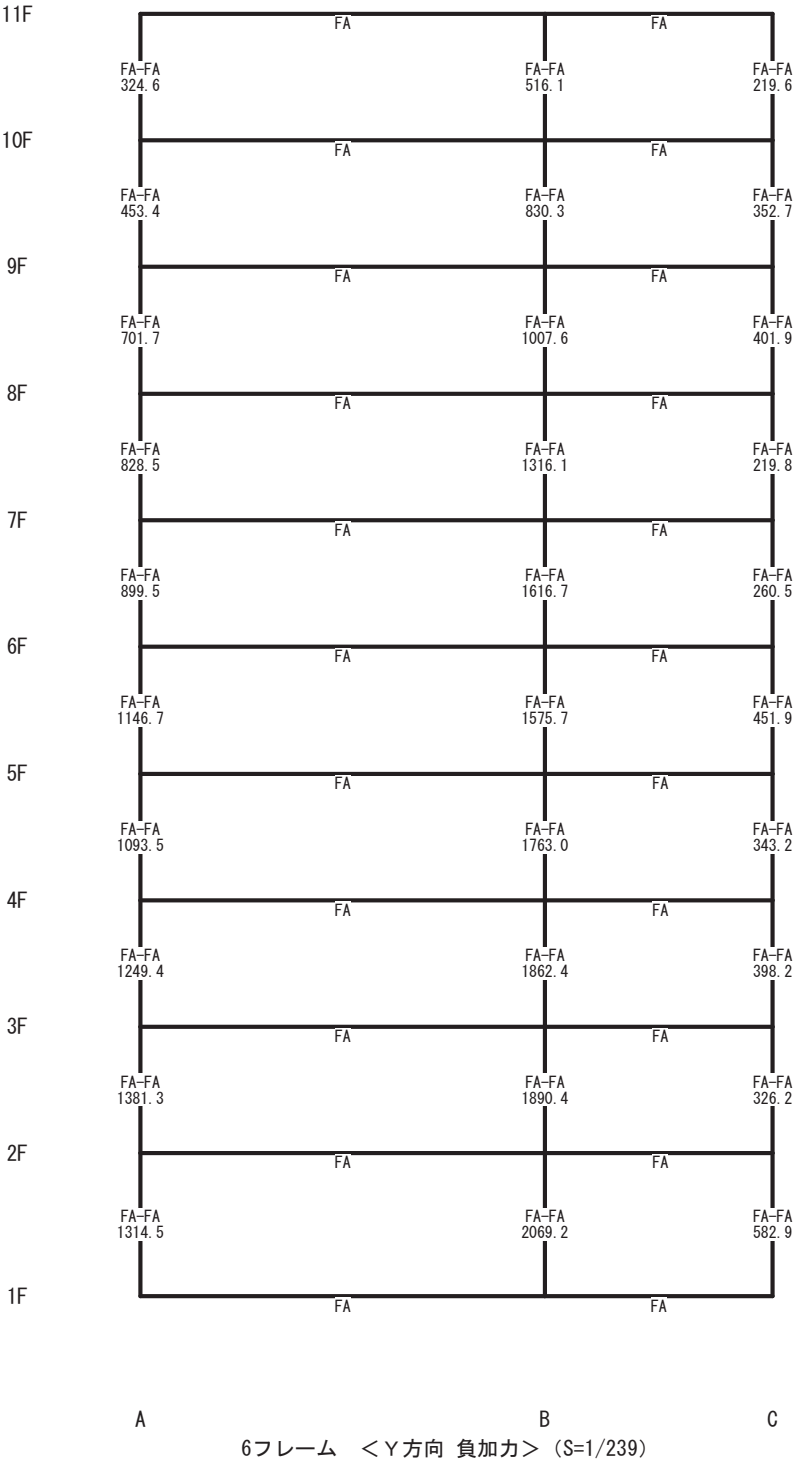

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2018. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	B	2521. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C	1167. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3657.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3865.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7978.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	C	2954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2689.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5393.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	C	2720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1058.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1736.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1717.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13055.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2722.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3099.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3768.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3914.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3958.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1636.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2728.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3098.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3752.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3920.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	1	3593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3992.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4097.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3966.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時（第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80）

階名	フレーム名	Q			Q / ∑Wi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2018.8	0.0	2018.8	0.30	0.00	0.30
	B	2521.8	0.0	2521.8	0.38	0.00	0.38
	C	1167.8	0.0	1167.8	0.18	0.00	0.18
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5708.5	0.0	5708.5	0.86	0.00	0.86
9F	A	3657.8	0.0	3657.8	0.29	0.00	0.29
	B	3865.8	0.0	3865.8	0.31	0.00	0.31
	C	1211.6	0.0	1211.6	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8735.2	0.0	8735.2	0.70	0.00	0.70
8F	A	4330.4	0.0	4330.4	0.23	0.00	0.23
	B	4252.4	0.0	4252.4	0.23	0.00	0.23
	C	2683.9	0.0	2683.9	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11266.7	0.0	11266.7	0.61	0.00	0.61
7F	A	5402.2	0.0	5402.2	0.22	0.00	0.22
	B	5381.6	0.0	5381.6	0.22	0.00	0.22
	C	2716.9	0.0	2716.9	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538Co=0.424

Ai=2.053Co=0.424

Ai=1.800Co=0.424

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13500.7	0.0	13500.7	0.55	0.00	0.55
6F	A	6218.9	0.0	6218.9	0.20	0.00	0.20
	B	6187.0	0.0	6187.0	0.20	0.00	0.20
	C	3025.0	0.0	3025.0	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15430.8	0.0	15430.8	0.50	0.00	0.50
5F	A	6984.6	0.0	6984.6	0.19	0.00	0.19
	B	6997.2	0.0	6997.2	0.19	0.00	0.19
	C	3084.5	0.0	3084.5	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17066.4	0.0	17066.4	0.46	0.00	0.46
4F	A	7964.8	0.0	7964.8	0.19	0.00	0.19
	B	7978.6	0.0	7978.6	0.19	0.00	0.19
	C	2495.5	0.0	2495.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18438.9	0.0	18438.9	0.43	0.00	0.43
3F	A	8310.0	0.0	8310.0	0.17	0.00	0.17
	B	8281.7	0.0	8281.7	0.17	0.00	0.17
	C	2954.5	0.0	2954.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19546.2	0.0	19546.2	0.40	0.00	0.40
2F	A	8813.7	0.0	8813.7	0.16	0.00	0.16
	B	8839.2	0.0	8839.2	0.16	0.00	0.16
	C	2739.2	0.0	2739.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20392.0	0.0	20392.0	0.37	0.00	0.37
1F	A	8863.5	0.0	8863.5	0.14	0.00	0.14
	B	8751.8	0.0	8751.8	0.14	0.00	0.14
	C	3377.8	0.0	3377.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20993.2	0.0	20993.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.622 Co=0.424

Ai=1.482 Co=0.424

Ai=1.366 Co=0.424

Ai=1.263 Co=0.424

Ai=1.169 Co=0.424

Ai=1.083 Co=0.424

Ai=1.000 Co=0.424

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2028.9	0.0	2028.9	0.31	0.00	0.31
	B	2515.7	0.0	2515.7	0.38	0.00	0.38
	C	1164.5	0.0	1164.5	0.18	0.00	0.18
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5709.1	0.0	5709.1	0.86	0.00	0.86
9F	A	3654.1	0.0	3654.1	0.29	0.00	0.29
	B	3870.4	0.0	3870.4	0.31	0.00	0.31
	C	1211.6	0.0	1211.6	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8736.1	0.0	8736.1	0.70	0.00	0.70
8F	A	4322.6	0.0	4322.6	0.23	0.00	0.23
	B	4255.9	0.0	4255.9	0.23	0.00	0.23
	C	2689.3	0.0	2689.3	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11267.8	0.0	11267.8	0.61	0.00	0.61
7F	A	5393.6	0.0	5393.6	0.22	0.00	0.22
	B	5387.7	0.0	5387.7	0.22	0.00	0.22
	C	2720.8	0.0	2720.8	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13502.0	0.0	13502.0	0.55	0.00	0.55
6F	A	6210.1	0.0	6210.1	0.20	0.00	0.20
	B	6191.2	0.0	6191.2	0.20	0.00	0.20
	C	3031.0	0.0	3031.0	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15432.3	0.0	15432.3	0.50	0.00	0.50
5F	A	6978.1	0.0	6978.1	0.19	0.00	0.19
	B	6999.0	0.0	6999.0	0.19	0.00	0.19
	C	3091.0	0.0	3091.0	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17068.0	0.0	17068.0	0.46	0.00	0.46
4F	A	7959.6	0.0	7959.6	0.18	0.00	0.18
	B	7982.6	0.0	7982.6	0.19	0.00	0.19
	C	2498.5	0.0	2498.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538 Co=0.424

Ai=2.053 Co=0.424

Ai=1.800 Co=0.424

Ai=1.622 Co=0.424

Ai=1.482 Co=0.424

Ai=1.366 Co=0.424

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18440.7	0.0	18440.7	0.43	0.00	0.43
3F	A	8304.3	0.0	8304.3	0.17	0.00	0.17
	B	8283.7	0.0	8283.7	0.17	0.00	0.17
	C	2960.1	0.0	2960.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19548.1	0.0	19548.1	0.40	0.00	0.40
2F	A	8812.3	0.0	8812.3	0.16	0.00	0.16
	B	8829.6	0.0	8829.6	0.16	0.00	0.16
	C	2752.1	0.0	2752.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20394.0	0.0	20394.0	0.37	0.00	0.37
1F	A	8859.7	0.0	8859.7	0.14	0.00	0.14
	B	8770.1	0.0	8770.1	0.14	0.00	0.14
	C	3365.4	0.0	3365.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20995.2	0.0	20995.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.263 Co=0.424

Ai=1.169 Co=0.424

Ai=1.083 Co=0.424

Ai=1.000 Co=0.424

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1060.3	0.0	1060.3	0.16	0.00	0.16
	2	1125.4	0.0	1125.4	0.17	0.00	0.17
	3	1124.9	0.0	1124.9	0.17	0.00	0.17
	4	1122.3	0.0	1122.3	0.17	0.00	0.17
	5	1123.3	0.0	1123.3	0.17	0.00	0.17
	6	1058.9	0.0	1058.9	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6615.1	0.0	6615.1	1.00	0.00	1.00
9F	1	1593.4	0.0	1593.4	0.13	0.00	0.13
	2	1737.7	0.0	1737.7	0.14	0.00	0.14
	3	1751.3	0.0	1751.3	0.14	0.00	0.14
	4	1736.6	0.0	1736.6	0.14	0.00	0.14
	5	1717.1	0.0	1717.1	0.14	0.00	0.14
	6	1586.3	0.0	1586.3	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10122.5	0.0	10122.5	0.81	0.00	0.81
8F	1	2091.2	0.0	2091.2	0.11	0.00	0.11
	2	2232.8	0.0	2232.8	0.12	0.00	0.12
	3	2230.1	0.0	2230.1	0.12	0.00	0.12
	4	2220.0	0.0	2220.0	0.12	0.00	0.12
	5	2214.0	0.0	2214.0	0.12	0.00	0.12
	6	2067.8	0.0	2067.8	0.11	0.00	0.11

Ai=2.538 Co=0.492

Ai=2.053 Co=0.492

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13055.9	0.0	13055.9	0.71	0.00	0.71
7F	1	2382.0	0.0	2382.0	0.10	0.00	0.10
	2	2734.2	0.0	2734.2	0.11	0.00	0.11
	3	2739.7	0.0	2739.7	0.11	0.00	0.11
	4	2723.0	0.0	2723.0	0.11	0.00	0.11
	5	2709.4	0.0	2709.4	0.11	0.00	0.11
	6	2356.4	0.0	2356.4	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15644.7	0.0	15644.7	0.64	0.00	0.64
6F	1	2740.8	0.0	2740.8	0.09	0.00	0.09
	2	3100.9	0.0	3100.9	0.10	0.00	0.10
	3	3117.8	0.0	3117.8	0.10	0.00	0.10
	4	3099.6	0.0	3099.6	0.10	0.00	0.10
	5	3080.0	0.0	3080.0	0.10	0.00	0.10
	6	2742.3	0.0	2742.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17881.4	0.0	17881.4	0.58	0.00	0.58
5F	1	3144.6	0.0	3144.6	0.09	0.00	0.09
	2	3376.8	0.0	3376.8	0.09	0.00	0.09
	3	3380.3	0.0	3380.3	0.09	0.00	0.09
	4	3371.6	0.0	3371.6	0.09	0.00	0.09
	5	3366.9	0.0	3366.9	0.09	0.00	0.09
	6	3136.5	0.0	3136.5	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19776.6	0.0	19776.6	0.54	0.00	0.54
4F	1	3162.0	0.0	3162.0	0.07	0.00	0.07
	2	3752.2	0.0	3752.2	0.09	0.00	0.09
	3	3768.6	0.0	3768.6	0.09	0.00	0.09
	4	3757.4	0.0	3757.4	0.09	0.00	0.09
	5	3747.0	0.0	3747.0	0.09	0.00	0.09
	6	3180.0	0.0	3180.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21367.2	0.0	21367.2	0.50	0.00	0.50
3F	1	3486.4	0.0	3486.4	0.07	0.00	0.07
	2	3918.6	0.0	3918.6	0.08	0.00	0.08
	3	3923.4	0.0	3923.4	0.08	0.00	0.08
	4	3918.1	0.0	3918.1	0.08	0.00	0.08
	5	3914.2	0.0	3914.2	0.08	0.00	0.08
	6	3489.5	0.0	3489.5	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22650.3	0.0	22650.3	0.46	0.00	0.46
2F	1	3596.8	0.0	3596.8	0.06	0.00	0.06
	2	4105.3	0.0	4105.3	0.07	0.00	0.07
	3	4104.9	0.0	4104.9	0.07	0.00	0.07
	4	4106.9	0.0	4106.9	0.07	0.00	0.07
	5	4110.5	0.0	4110.5	0.07	0.00	0.07
	6	3606.0	0.0	3606.0	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23630.4	0.0	23630.4	0.43	0.00	0.43
1F	1	3958.3	0.0	3958.3	0.06	0.00	0.06

Ai=1.800 Co=0.492

Ai=1.622 Co=0.492

Ai=1.482 Co=0.492

Ai=1.366 Co=0.492

Ai=1.263 Co=0.492

Ai=1.169 Co=0.492

Ai=1.083 Co=0.492

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	4110.9	0.0	4110.9	0.07	0.00	0.07
	3	4089.6	0.0	4089.6	0.07	0.00	0.07
	4	4103.1	0.0	4103.1	0.07	0.00	0.07
	5	4130.1	0.0	4130.1	0.07	0.00	0.07
	6	3935.1	0.0	3935.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24327.1	0.0	24327.1	0.39	0.00	0.39

Ai=1.000 Co=0.492

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1058.7	0.0	1058.7	0.16	0.00	0.16
	2	1128.8	0.0	1128.8	0.17	0.00	0.17
	3	1141.1	0.0	1141.1	0.17	0.00	0.17
	4	1125.8	0.0	1125.8	0.17	0.00	0.17
	5	1115.2	0.0	1115.2	0.17	0.00	0.17
	6	1060.4	0.0	1060.4	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6629.9	0.0	6629.9	1.00	0.00	1.00
9F	1	1644.4	0.0	1644.4	0.13	0.00	0.13
	2	1718.9	0.0	1718.9	0.14	0.00	0.14
	3	1729.3	0.0	1729.3	0.14	0.00	0.14
	4	1718.1	0.0	1718.1	0.14	0.00	0.14
	5	1698.1	0.0	1698.1	0.14	0.00	0.14
	6	1636.4	0.0	1636.4	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10145.2	0.0	10145.2	0.81	0.00	0.81
8F	1	2138.4	0.0	2138.4	0.12	0.00	0.12
	2	2218.5	0.0	2218.5	0.12	0.00	0.12
	3	2206.7	0.0	2206.7	0.12	0.00	0.12
	4	2207.8	0.0	2207.8	0.12	0.00	0.12
	5	2202.6	0.0	2202.6	0.12	0.00	0.12
	6	2111.3	0.0	2111.3	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13085.2	0.0	13085.2	0.71	0.00	0.71
7F	1	2397.6	0.0	2397.6	0.10	0.00	0.10
	2	2738.6	0.0	2738.6	0.11	0.00	0.11
	3	2728.7	0.0	2728.7	0.11	0.00	0.11
	4	2728.0	0.0	2728.0	0.11	0.00	0.11
	5	2722.6	0.0	2722.6	0.11	0.00	0.11
	6	2364.4	0.0	2364.4	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15679.9	0.0	15679.9	0.64	0.00	0.64
6F	1	2789.0	0.0	2789.0	0.09	0.00	0.09
	2	3088.0	0.0	3088.0	0.10	0.00	0.10
	3	3078.4	0.0	3078.4	0.10	0.00	0.10
	4	3091.4	0.0	3091.4	0.10	0.00	0.10
	5	3098.1	0.0	3098.1	0.10	0.00	0.10
	6	2776.7	0.0	2776.7	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17921.5	0.0	17921.5	0.58	0.00	0.58
5F	1	3188.4	0.0	3188.4	0.09	0.00	0.09
	2	3370.1	0.0	3370.1	0.09	0.00	0.09

Ai=2.538 Co=0.493

Ai=2.053 Co=0.493

Ai=1.800 Co=0.493

Ai=1.622 Co=0.493

Ai=1.482 Co=0.493

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	3	3353.0	0.0	3353.0	0.09	0.00	0.09
	4	3361.6	0.0	3361.6	0.09	0.00	0.09
	5	3373.8	0.0	3373.8	0.09	0.00	0.09
	6	3174.2	0.0	3174.2	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19821.1	0.0	19821.1	0.54	0.00	0.54
4F	1	3193.8	0.0	3193.8	0.07	0.00	0.07
	2	3753.0	0.0	3753.0	0.09	0.00	0.09
	3	3742.5	0.0	3742.5	0.09	0.00	0.09
	4	3756.5	0.0	3756.5	0.09	0.00	0.09
	5	3769.6	0.0	3769.6	0.09	0.00	0.09
	6	3199.8	0.0	3199.8	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21415.2	0.0	21415.2	0.50	0.00	0.50
3F	1	3514.4	0.0	3514.4	0.07	0.00	0.07
	2	3920.2	0.0	3920.2	0.08	0.00	0.08
	3	3911.3	0.0	3911.3	0.08	0.00	0.08
	4	3918.8	0.0	3918.8	0.08	0.00	0.08
	5	3926.4	0.0	3926.4	0.08	0.00	0.08
	6	3510.1	0.0	3510.1	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22701.2	0.0	22701.2	0.46	0.00	0.46
2F	1	3593.5	0.0	3593.5	0.06	0.00	0.06
	2	4122.2	0.0	4122.2	0.07	0.00	0.07
	3	4116.4	0.0	4116.4	0.07	0.00	0.07
	4	4123.2	0.0	4123.2	0.07	0.00	0.07
	5	4130.4	0.0	4130.4	0.07	0.00	0.07
	6	3597.9	0.0	3597.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23683.5	0.0	23683.5	0.43	0.00	0.43
1F	1	3992.2	0.0	3992.2	0.06	0.00	0.06
	2	4116.7	0.0	4116.7	0.07	0.00	0.07
	3	4097.2	0.0	4097.2	0.07	0.00	0.07
	4	4095.3	0.0	4095.3	0.07	0.00	0.07
	5	4113.7	0.0	4113.7	0.07	0.00	0.07
	6	3966.6	0.0	3966.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24381.7	0.0	24381.7	0.39	0.00	0.39

Ai=1.366 Co=0.493

Ai=1.263 Co=0.493

Ai=1.169 Co=0.493

Ai=1.083 Co=0.493

Ai=1.000 Co=0.493

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	1997.4	0.0	1997.4	0.30	0.00	0.30
	B	2409.5	0.0	2409.5	0.36	0.00	0.36
	C	1146.4	0.0	1146.4	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5553.3	0.0	5553.3	0.84	0.00	0.84
9F	A	3347.1	0.0	3347.1	0.27	0.00	0.27
	B	3746.1	0.0	3746.1	0.30	0.00	0.30

Ai=2.538 Co=0.413

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	C	1404.5	0.0	1404.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8497.8	0.0	8497.8	0.68	0.00	0.68
8F	A	4320.7	0.0	4320.7	0.23	0.00	0.23
	B	4285.1	0.0	4285.1	0.23	0.00	0.23
	C	2354.6	0.0	2354.6	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10960.4	0.0	10960.4	0.59	0.00	0.59
7F	A	5261.0	0.0	5261.0	0.21	0.00	0.21
	B	5224.9	0.0	5224.9	0.21	0.00	0.21
	C	2647.8	0.0	2647.8	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13133.7	0.0	13133.7	0.54	0.00	0.54
6F	A	6030.5	0.0	6030.5	0.20	0.00	0.20
	B	5996.0	0.0	5996.0	0.20	0.00	0.20
	C	2984.9	0.0	2984.9	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15011.4	0.0	15011.4	0.49	0.00	0.49
5F	A	6785.9	0.0	6785.9	0.18	0.00	0.18
	B	6799.8	0.0	6799.8	0.18	0.00	0.18
	C	3016.8	0.0	3016.8	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16602.5	0.0	16602.5	0.45	0.00	0.45
4F	A	7728.2	0.0	7728.2	0.18	0.00	0.18
	B	7747.7	0.0	7747.7	0.18	0.00	0.18
	C	2461.8	0.0	2461.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17937.7	0.0	17937.7	0.42	0.00	0.42
3F	A	8064.1	0.0	8064.1	0.16	0.00	0.16
	B	8046.5	0.0	8046.5	0.16	0.00	0.16
	C	2904.3	0.0	2904.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.053 Co=0.413

Ai=1.800 Co=0.413

Ai=1.622 Co=0.413

Ai=1.482 Co=0.413

Ai=1.366 Co=0.413

Ai=1.263 Co=0.413

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19014.9	0.0	19014.9	0.39	0.00	0.39
2F	A	8478.3	0.0	8478.3	0.15	0.00	0.15
	B	8599.3	0.0	8599.3	0.15	0.00	0.15
	C	2760.2	0.0	2760.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19837.7	0.0	19837.7	0.36	0.00	0.36
1F	A	8570.4	0.0	8570.4	0.14	0.00	0.14
	B	8693.5	0.0	8693.5	0.14	0.00	0.14
	C	3158.6	0.0	3158.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20422.5	0.0	20422.5	0.33	0.00	0.33

Ai=1.169 Co=0.413

Ai=1.083 Co=0.413

Ai=1.000 Co=0.413

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	A	2002.0	0.0	2002.0	0.30	0.00	0.30
	B	2407.7	0.0	2407.7	0.36	0.00	0.36
	C	1144.1	0.0	1144.1	0.17	0.00	0.17
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5553.9	0.0	5553.9	0.84	0.00	0.84
9F	A	3345.7	0.0	3345.7	0.27	0.00	0.27
	B	3747.0	0.0	3747.0	0.30	0.00	0.30
	C	1405.9	0.0	1405.9	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8498.6	0.0	8498.6	0.68	0.00	0.68
8F	A	4313.4	0.0	4313.4	0.23	0.00	0.23
	B	4289.2	0.0	4289.2	0.23	0.00	0.23
	C	2358.9	0.0	2358.9	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10961.5	0.0	10961.5	0.59	0.00	0.59
7F	A	5251.7	0.0	5251.7	0.21	0.00	0.21
	B	5230.7	0.0	5230.7	0.21	0.00	0.21
	C	2652.5	0.0	2652.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538 Co=0.413

Ai=2.053 Co=0.413

Ai=1.800 Co=0.413

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13135.0	0.0	13135.0	0.54	0.00	0.54
6F	A	6022.1	0.0	6022.1	0.20	0.00	0.20
	B	6000.4	0.0	6000.4	0.20	0.00	0.20
	C	2990.3	0.0	2990.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15012.8	0.0	15012.8	0.49	0.00	0.49
5F	A	6779.5	0.0	6779.5	0.18	0.00	0.18
	B	6801.7	0.0	6801.7	0.18	0.00	0.18
	C	3022.9	0.0	3022.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16604.1	0.0	16604.1	0.45	0.00	0.45
4F	A	7722.9	0.0	7722.9	0.18	0.00	0.18
	B	7751.5	0.0	7751.5	0.18	0.00	0.18
	C	2465.0	0.0	2465.0	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17939.5	0.0	17939.5	0.42	0.00	0.42
3F	A	8059.5	0.0	8059.5	0.16	0.00	0.16
	B	8049.0	0.0	8049.0	0.16	0.00	0.16
	C	2908.2	0.0	2908.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19016.7	0.0	19016.7	0.39	0.00	0.39
2F	A	8474.5	0.0	8474.5	0.15	0.00	0.15
	B	8592.6	0.0	8592.6	0.15	0.00	0.15
	C	2772.5	0.0	2772.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19839.6	0.0	19839.6	0.36	0.00	0.36
1F	A	8565.3	0.0	8565.3	0.14	0.00	0.14
	B	8701.7	0.0	8701.7	0.14	0.00	0.14
	C	3157.5	0.0	3157.5	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20424.5	0.0	20424.5	0.33	0.00	0.33

Ai=1.622 Co=0.413

Ai=1.482 Co=0.413

Ai=1.366 Co=0.413

Ai=1.263 Co=0.413

Ai=1.169 Co=0.413

Ai=1.083 Co=0.413

Ai=1.000 Co=0.413

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1044.3	0.0	1044.3	0.16	0.00	0.16
	2	1096.1	0.0	1096.1	0.17	0.00	0.17
	3	1097.6	0.0	1097.6	0.17	0.00	0.17
	4	1093.8	0.0	1093.8	0.17	0.00	0.17
	5	1092.8	0.0	1092.8	0.16	0.00	0.16
	6	1044.3	0.0	1044.3	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6468.8	0.0	6468.8	0.98	0.00	0.98
9F	1	1564.7	0.0	1564.7	0.12	0.00	0.12
	2	1696.1	0.0	1696.1	0.14	0.00	0.14
	3	1708.7	0.0	1708.7	0.14	0.00	0.14
	4	1694.5	0.0	1694.5	0.14	0.00	0.14
	5	1677.3	0.0	1677.3	0.13	0.00	0.13
	6	1557.3	0.0	1557.3	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9898.7	0.0	9898.7	0.79	0.00	0.79
8F	1	2041.4	0.0	2041.4	0.11	0.00	0.11
	2	2184.8	0.0	2184.8	0.12	0.00	0.12
	3	2183.3	0.0	2183.3	0.12	0.00	0.12
	4	2173.9	0.0	2173.9	0.12	0.00	0.12
	5	2164.3	0.0	2164.3	0.12	0.00	0.12
	6	2019.6	0.0	2019.6	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12767.3	0.0	12767.3	0.69	0.00	0.69
7F	1	2324.2	0.0	2324.2	0.09	0.00	0.09
	2	2684.9	0.0	2684.9	0.11	0.00	0.11
	3	2682.2	0.0	2682.2	0.11	0.00	0.11
	4	2668.5	0.0	2668.5	0.11	0.00	0.11
	5	2650.2	0.0	2650.2	0.11	0.00	0.11
	6	2288.9	0.0	2288.9	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15298.9	0.0	15298.9	0.62	0.00	0.62
6F	1	2733.8	0.0	2733.8	0.09	0.00	0.09
	2	3013.9	0.0	3013.9	0.10	0.00	0.10
	3	3024.1	0.0	3024.1	0.10	0.00	0.10
	4	3007.4	0.0	3007.4	0.10	0.00	0.10
	5	2989.3	0.0	2989.3	0.10	0.00	0.10
	6	2717.5	0.0	2717.5	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17486.1	0.0	17486.1	0.57	0.00	0.57
5F	1	3015.1	0.0	3015.1	0.08	0.00	0.08
	2	3331.7	0.0	3331.7	0.09	0.00	0.09
	3	3338.4	0.0	3338.4	0.09	0.00	0.09
	4	3326.7	0.0	3326.7	0.09	0.00	0.09
	5	3318.0	0.0	3318.0	0.09	0.00	0.09
	6	3009.6	0.0	3009.6	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19339.5	0.0	19339.5	0.53	0.00	0.53
4F	1	3091.3	0.0	3091.3	0.07	0.00	0.07
	2	3672.7	0.0	3672.7	0.09	0.00	0.09
	3	3686.7	0.0	3686.7	0.09	0.00	0.09
	4	3675.5	0.0	3675.5	0.09	0.00	0.09
	5	3665.1	0.0	3665.1	0.09	0.00	0.09

Ai=2.538 Co=0.481

Ai=2.053 Co=0.481

Ai=1.800 Co=0.481

Ai=1.622 Co=0.481

Ai=1.482 Co=0.481

Ai=1.366 Co=0.481

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	6	3103.5	0.0	3103.5	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20894.9	0.0	20894.9	0.49	0.00	0.49
3F	1	3394.3	0.0	3394.3	0.07	0.00	0.07
	2	3839.7	0.0	3839.7	0.08	0.00	0.08
	3	3846.3	0.0	3846.3	0.08	0.00	0.08
	4	3839.8	0.0	3839.8	0.08	0.00	0.08
	5	3834.1	0.0	3834.1	0.08	0.00	0.08
	6	3395.4	0.0	3395.4	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22149.6	0.0	22149.6	0.45	0.00	0.45
2F	1	3520.6	0.0	3520.6	0.06	0.00	0.06
	2	4019.1	0.0	4019.1	0.07	0.00	0.07
	3	4017.4	0.0	4017.4	0.07	0.00	0.07
	4	4016.8	0.0	4016.8	0.07	0.00	0.07
	5	4017.2	0.0	4017.2	0.07	0.00	0.07
	6	3516.9	0.0	3516.9	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23108.0	0.0	23108.0	0.42	0.00	0.42
1F	1	3849.5	0.0	3849.5	0.06	0.00	0.06
	2	4029.1	0.0	4029.1	0.07	0.00	0.07
	3	4007.3	0.0	4007.3	0.06	0.00	0.06
	4	4021.2	0.0	4021.2	0.07	0.00	0.07
	5	4048.4	0.0	4048.4	0.07	0.00	0.07
	6	3833.3	0.0	3833.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23788.8	0.0	23788.8	0.38	0.00	0.38

Ai=1.263 Co=0.481

Ai=1.169 Co=0.481

Ai=1.083 Co=0.481

Ai=1.000 Co=0.481

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.20 Rt=0.80)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	1	1030.9	0.0	1030.9	0.16	0.00	0.16
	2	1106.0	0.0	1106.0	0.17	0.00	0.17
	3	1116.3	0.0	1116.3	0.17	0.00	0.17
	4	1105.2	0.0	1105.2	0.17	0.00	0.17
	5	1096.1	0.0	1096.1	0.17	0.00	0.17
	6	1032.8	0.0	1032.8	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6487.3	0.0	6487.3	0.98	0.00	0.98
9F	1	1611.8	0.0	1611.8	0.13	0.00	0.13
	2	1679.1	0.0	1679.1	0.13	0.00	0.13
	3	1691.0	0.0	1691.0	0.13	0.00	0.13
	4	1679.6	0.0	1679.6	0.13	0.00	0.13
	5	1664.4	0.0	1664.4	0.13	0.00	0.13
	6	1601.0	0.0	1601.0	0.13	0.00	0.13
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9926.9	0.0	9926.9	0.79	0.00	0.79
8F	1	2101.0	0.0	2101.0	0.11	0.00	0.11
	2	2164.9	0.0	2164.9	0.12	0.00	0.12
	3	2161.5	0.0	2161.5	0.12	0.00	0.12
	4	2156.1	0.0	2156.1	0.12	0.00	0.12
	5	2144.4	0.0	2144.4	0.12	0.00	0.12
	6	2075.7	0.0	2075.7	0.11	0.00	0.11

Ai=2.538 Co=0.482

Ai=2.053 Co=0.482

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12803.7	0.0	12803.7	0.69	0.00	0.69
7F	1	2406.0	0.0	2406.0	0.10	0.00	0.10
	2	2654.6	0.0	2654.6	0.11	0.00	0.11
	3	2655.2	0.0	2655.2	0.11	0.00	0.11
	4	2640.9	0.0	2640.9	0.11	0.00	0.11
	5	2612.2	0.0	2612.2	0.11	0.00	0.11
	6	2373.5	0.0	2373.5	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15342.5	0.0	15342.5	0.63	0.00	0.63
6F	1	2793.6	0.0	2793.6	0.09	0.00	0.09
	2	2998.8	0.0	2998.8	0.10	0.00	0.10
	3	2988.0	0.0	2988.0	0.10	0.00	0.10
	4	2993.7	0.0	2993.7	0.10	0.00	0.10
	5	2994.9	0.0	2994.9	0.10	0.00	0.10
	6	2767.0	0.0	2767.0	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17535.9	0.0	17535.9	0.57	0.00	0.57
5F	1	3047.0	0.0	3047.0	0.08	0.00	0.08
	2	3333.5	0.0	3333.5	0.09	0.00	0.09
	3	3317.2	0.0	3317.2	0.09	0.00	0.09
	4	3327.1	0.0	3327.1	0.09	0.00	0.09
	5	3338.4	0.0	3338.4	0.09	0.00	0.09
	6	3031.4	0.0	3031.4	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19394.6	0.0	19394.6	0.53	0.00	0.53
4F	1	3131.7	0.0	3131.7	0.07	0.00	0.07
	2	3670.9	0.0	3670.9	0.09	0.00	0.09
	3	3661.2	0.0	3661.2	0.09	0.00	0.09
	4	3673.5	0.0	3673.5	0.09	0.00	0.09
	5	3684.1	0.0	3684.1	0.09	0.00	0.09
	6	3133.0	0.0	3133.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20954.4	0.0	20954.4	0.49	0.00	0.49
3F	1	3427.1	0.0	3427.1	0.07	0.00	0.07
	2	3842.5	0.0	3842.5	0.08	0.00	0.08
	3	3833.7	0.0	3833.7	0.08	0.00	0.08
	4	3840.8	0.0	3840.8	0.08	0.00	0.08
	5	3847.4	0.0	3847.4	0.08	0.00	0.08
	6	3421.1	0.0	3421.1	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22212.7	0.0	22212.7	0.45	0.00	0.45
2F	1	3522.9	0.0	3522.9	0.06	0.00	0.06
	2	4038.9	0.0	4038.9	0.07	0.00	0.07
	3	4027.2	0.0	4027.2	0.07	0.00	0.07
	4	4032.5	0.0	4032.5	0.07	0.00	0.07
	5	4040.1	0.0	4040.1	0.07	0.00	0.07
	6	3512.3	0.0	3512.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23173.9	0.0	23173.9	0.42	0.00	0.42
1F	1	3889.2	0.0	3889.2	0.06	0.00	0.06

Ai=1.800 Co=0.482

Ai=1.622 Co=0.482

Ai=1.482 Co=0.482

Ai=1.366 Co=0.482

Ai=1.263 Co=0.482

Ai=1.169 Co=0.482

Ai=1.083 Co=0.482

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	4030.9	0.0	4030.9	0.07	0.00	0.07
	3	4014.6	0.0	4014.6	0.06	0.00	0.06
	4	4014.6	0.0	4014.6	0.06	0.00	0.06
	5	4031.4	0.0	4031.4	0.07	0.00	0.07
	6	3876.3	0.0	3876.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23857.1	0.0	23857.1	0.39	0.00	0.39

Ai=1.000 Co=0.482

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	5708.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5708.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	8735.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8735.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11266.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11266.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13500.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13500.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15430.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15430.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17066.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17066.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18438.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18438.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	19546.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19546.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20392.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20392.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	20993.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20993.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	5709.06	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5709.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	8736.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8736.09		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	11267.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11267.76		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	13502.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13502.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15432.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15432.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17068.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17068.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18440.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18440.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	19548.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19548.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	20394.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20394.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	20995.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20995.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	6615.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6615.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10122.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10122.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13055.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13055.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15644.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15644.73		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17881.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17881.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	19776.64	100.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
5F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19776.64		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21367.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21367.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22650.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22650.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23630.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23630.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24327.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24327.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	6629.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6629.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	10145.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10145.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13085.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13085.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15679.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15679.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17921.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17921.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	19821.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19821.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21415.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21415.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22701.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22701.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23683.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23683.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	24381.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24381.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci : 層せん断力係数
 ΣWi : 層重量 (kN)
 Qud : 各階の水平力 (kN)
 Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 U : 用途係数 (1.00)
 * : Ds値の直接入力
 + : Ds値の割増がされている

Fs : 剛性率に応じた数値
 Fe : 偏心率に応じた数値
 Fes : 形状係数
 Ds : 構造特性係数

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.030	6626.2	13454.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3363.6
9F	1.643	12533.8	20588.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5147.0
8F	1.440	18441.4	26554.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6638.6
7F	1.297	24528.6	31819.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7954.9
6F	1.186	30673.1	36368.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9092.2
5F	1.093	36817.6	40223.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10055.9
4F	1.010	43025.4	43458.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10864.7
3F	0.935	49253.5	46068.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11517.1
2F	0.866	55481.6	48061.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12015.4
1F	0.800	61848.3	49478.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12369.7

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.030	6626.2	13454.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3363.6
9F	1.643	12533.8	20588.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5147.0
8F	1.440	18441.4	26554.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6638.6
7F	1.297	24528.6	31819.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7954.9
6F	1.186	30673.1	36368.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9092.2
5F	1.093	36817.6	40223.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10055.9
4F	1.010	43025.4	43458.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10864.7
3F	0.935	49253.5	46068.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11517.1
2F	0.866	55481.6	48061.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12015.4
1F	0.800	61848.3	49478.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12369.7

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.030	6626.2	13454.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3363.6
9F	1.643	12533.8	20588.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5147.0
8F	1.440	18441.4	26554.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6638.6
7F	1.297	24528.6	31819.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7954.9
6F	1.186	30673.1	36368.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9092.2
5F	1.093	36817.6	40223.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10055.9
4F	1.010	43025.4	43458.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10864.7
3F	0.935	49253.5	46068.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11517.1
2F	0.866	55481.6	48061.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12015.4
1F	0.800	61848.3	49478.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12369.7

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.030	6626.2	13454.3	1.000	1.000	1.000	0.25	3363.6
9F	1.643	12533.8	20588.0	1.000	1.000	1.000	0.25	5147.0
8F	1.440	18441.4	26554.3	1.000	1.000	1.000	0.25	6638.6
7F	1.297	24528.6	31819.7	1.000	1.000	1.000	0.25	7954.9
6F	1.186	30673.1	36368.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9092.2
5F	1.093	36817.6	40223.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10055.9
4F	1.010	43025.4	43458.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10864.7
3F	0.935	49253.5	46068.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11517.1
2F	0.866	55481.6	48061.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12015.4
1F	0.800	61848.3	49478.7	1.000	1.000	1.000	0.25	12369.7

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	1997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3746.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	4320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	A	7728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2904.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8599.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2760.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	A	2002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	3345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3746.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	4313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	5251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	6022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	6779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	7722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17939.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8049.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1044.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1096.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9898.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2041.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2684.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	5	2989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19339.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3091.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20894.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4029.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4007.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4021.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	1	1030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4014.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN)

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

: 剛性率・偏心率の直接入力

* : Ds値の直接入力

() : Dランク部材を考慮した場合

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)

Qu : 保有水平耐力 (kN)

+ : Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	13454.3	1.000	0.25	3363.6		5553.3	1.65
9F	20588.0	1.000	0.25	5147.0		8497.8	1.65
8F	26554.3	1.000	0.25	6638.6		10960.4	1.65
7F	31819.7	1.000	0.25	7954.9		13133.7	1.65
6F	36368.8	1.000	0.25	9092.2		15011.4	1.65
5F	40223.6	1.000	0.25	10055.9		16602.5	1.65
4F	43458.6	1.000	0.25	10864.7		17937.7	1.65
3F	46068.2	1.000	0.25	11517.1		19014.9	1.65
2F	48061.8	1.000	0.25	12015.4		19837.7	1.65
1F	49478.7	1.000	0.25	12369.7		20422.5	1.65

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	13454.3	1.000	0.25	3363.6		5553.9	1.65
9F	20588.0	1.000	0.25	5147.0		8498.6	1.65
8F	26554.3	1.000	0.25	6638.6		10961.5	1.65
7F	31819.7	1.000	0.25	7954.9		13135.0	1.65
6F	36368.8	1.000	0.25	9092.2		15012.8	1.65

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
5F	40223.6	1.000	0.25	10055.9		16604.1	1.65
4F	43458.6	1.000	0.25	10864.7		17939.5	1.65
3F	46068.2	1.000	0.25	11517.1		19016.7	1.65
2F	48061.8	1.000	0.25	12015.4		19839.6	1.65
1F	49478.7	1.000	0.25	12369.7		20424.5	1.65

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	13454.3	1.000	0.25	3363.6		6468.8	1.92
9F	20588.0	1.000	0.25	5147.0		9898.7	1.92
8F	26554.3	1.000	0.25	6638.6		12767.3	1.92
7F	31819.7	1.000	0.25	7954.9		15298.9	1.92
6F	36368.8	1.000	0.25	9092.2		17486.1	1.92
5F	40223.6	1.000	0.25	10055.9		19339.5	1.92
4F	43458.6	1.000	0.25	10864.7		20894.9	1.92
3F	46068.2	1.000	0.25	11517.1		22149.6	1.92
2F	48061.8	1.000	0.25	12015.4		23108.0	1.92
1F	49478.7	1.000	0.25	12369.7		23788.8	1.92

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	13454.3	1.000	0.25	3363.6		6487.3	1.92
9F	20588.0	1.000	0.25	5147.0		9926.9	1.92
8F	26554.3	1.000	0.25	6638.6		12803.7	1.92
7F	31819.7	1.000	0.25	7954.9		15342.5	1.92
6F	36368.8	1.000	0.25	9092.2		17535.9	1.92
5F	40223.6	1.000	0.25	10055.9		19394.6	1.92
4F	43458.6	1.000	0.25	10864.7		20954.4	1.92
3F	46068.2	1.000	0.25	11517.1		22212.7	1.92
2F	48061.8	1.000	0.25	12015.4		23173.9	1.92
1F	49478.7	1.000	0.25	12369.7		23857.1	1.92

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：2F - 3F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：3F - 4F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
327	11F	5708.5	110.3642	1.8355	1/ 218
	10F	8735.2	108.5287	4.4615	1/ 90
	9F	11266.7	104.0672	9.5251	1/ 42

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
327	8F	13500.7	94.5421	12.6860	1/ 32
	7F	15430.8	81.8560	15.3098	1/ 26
	6F	17066.4	66.5462	16.1250	1/ 25
	5F	18438.9	50.4212	15.0103	1/ 27
	4F	19546.2	35.4109	14.1974	1/ 28
	3F	20392.0	21.2135	12.4576	1/ 32
	2F	20993.2	8.7560	8.7560	1/ 52

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
330	11F	5709.1	110.3642	1.8349	1/ 218
	10F	8736.1	108.5293	4.4646	1/ 90
	9F	11267.8	104.0647	9.5304	1/ 42
	8F	13502.0	94.5343	12.6911	1/ 32
	7F	15432.3	81.8431	15.3126	1/ 26
	6F	17068.0	66.5306	16.1256	1/ 25
	5F	18440.7	50.4049	15.0096	1/ 27
	4F	19548.1	35.3953	14.1937	1/ 28
	3F	20394.0	21.2016	12.4517	1/ 32
	2F	20995.2	8.7499	8.7499	1/ 52

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
467	11F	6615.1	94.7431	2.6570	1/ 151
	10F	10122.5	92.0861	4.1103	1/ 97
	9F	13055.9	87.9757	4.7441	1/ 85
	8F	15644.7	83.2317	4.3643	1/ 92
	7F	17881.4	78.8674	7.1306	1/ 56
	6F	19776.6	71.7368	11.9503	1/ 34
	5F	21367.2	59.7865	14.5787	1/ 27
	4F	22650.3	45.2077	16.0021	1/ 25
	3F	23630.4	29.2056	16.0162	1/ 25
	2F	24327.1	13.1894	13.1894	1/ 34

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
467	11F	6629.9	94.7431	2.6724	1/ 150
	10F	10145.2	92.0706	4.1668	1/ 96
	9F	13085.2	87.9038	4.6972	1/ 86
	8F	15679.9	83.2066	4.2586	1/ 94
	7F	17921.5	78.9479	7.1181	1/ 56
	6F	19821.1	71.8298	12.0749	1/ 33
	5F	21415.2	59.7549	14.6514	1/ 27
	4F	22701.2	45.1036	16.0088	1/ 25
	3F	23683.5	29.0948	15.9685	1/ 25
	2F	24381.7	13.1263	13.1263	1/ 34

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
257	11F	5553.3	52.1390	1.6039	1/ 249
	10F	8497.8	50.5351	2.7040	1/ 148
	9F	10960.4	47.8311	4.3572	1/ 92
	8F	13133.7	43.4739	5.8342	1/ 69
	7F	15011.4	37.6397	7.6755	1/ 52
	6F	16602.5	29.9643	8.0548	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
257	5F	17937.7	21.9094	6.9935	1/ 57
	4F	19014.9	14.9160	6.4800	1/ 62
	3F	19837.7	8.4359	5.3373	1/ 75
	2F	20422.5	3.0986	3.0986	1/ 146

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
257	11F	5553.9	52.1390	1.6028	1/ 250
	10F	8498.6	50.5362	2.7032	1/ 148
	9F	10961.5	47.8330	4.3584	1/ 92
	8F	13135.0	43.4747	5.8370	1/ 69
	7F	15012.8	37.6377	7.6777	1/ 52
	6F	16604.1	29.9600	8.0565	1/ 50
	5F	17939.5	21.9035	6.9947	1/ 57
	4F	19016.7	14.9088	6.4789	1/ 62
	3F	19839.6	8.4299	5.3339	1/ 75
	2F	20424.5	3.0959	3.0959	1/ 146

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
261	11F	6468.8	52.9505	2.4848	1/ 161
	10F	9898.7	50.4657	3.8333	1/ 104
	9F	12767.3	46.6324	4.3119	1/ 93
	8F	15298.9	42.3205	3.4118	1/ 117
	7F	17486.1	38.9087	4.3657	1/ 92
	6F	19339.5	34.5430	6.1570	1/ 65
	5F	20894.8	28.3860	7.3210	1/ 55
	4F	22149.6	21.0651	8.0309	1/ 50
	3F	23108.0	13.0341	7.6123	1/ 53
	2F	23789.3	5.4218	5.4218	1/ 83

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
261	11F	6487.3	52.9505	2.4835	1/ 161
	10F	9926.9	50.4671	3.8778	1/ 103
	9F	12803.7	46.5893	4.3084	1/ 93
	8F	15342.5	42.2808	3.4134	1/ 117
	7F	17535.9	38.8674	4.4151	1/ 91
	6F	19394.6	34.4523	6.1998	1/ 65
	5F	20954.4	28.2525	7.3440	1/ 54
	4F	22212.7	20.9085	8.0156	1/ 50
	3F	23173.9	12.8929	7.5512	1/ 53
	2F	23857.1	5.3417	5.3417	1/ 85

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：327
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：330
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：467
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：467

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：257
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：257
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：261
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：261

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 14:40